BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/18 14:53 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 15
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 26
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 36
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 36
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 38
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 38

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 39

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 39
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 39
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 39
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 39
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 39
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 40
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 40
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 40
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 40
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 40
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 41

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 41

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 41
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 41
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 41
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 41
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 41

I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 42
I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 42
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 52

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 55

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 55
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 55
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 55
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 64

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 74

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 74
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 74
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 75

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 75

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 75
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 75
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 75

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 75

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 75
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 75
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 76
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 76
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 76
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 76
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 76
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 77

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 77

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 77
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 77
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 78
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 78
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 78
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 78
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 78

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 80

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 80

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 80
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 80
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 89

A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 95
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 95
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 101
A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 107
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 107
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 112
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 112
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 121
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積 ―― Ⅲ－ 127
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積 ―― Ⅲ－ 127

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 136

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 136
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 140
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 167
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力 ―― Ⅲ－ 202
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 ―― Ⅲ－ 202
A-2.4.2 長期柱軸力表 ―― Ⅲ－ 208

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 210

A-3.2　水平力分担 ―― Ⅲ－ 210
A-3.2.1　地震力の水平力分担 ―― Ⅲ－ 210
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合 ―― Ⅲ－ 250
A-3.4 基礎計算用軸力一覧 ―― Ⅲ－ 269
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧 ―― Ⅲ－ 269
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表 ―― Ⅲ－ 271
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 272
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 272
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 273
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 273
A-3.8　重心・剛心図 ―― Ⅲ－ 274
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む） ―― Ⅲ－ 274

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 284

A-4.1　応力の割増 ―― Ⅲ－ 284
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率 ―― Ⅲ－ 284
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図 ―― Ⅲ－ 285
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表 ―― Ⅲ－ 294
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認 ―― Ⅲ－ 302
A-4.5　Ｓの断面計算 ―― Ⅲ－ 306
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 306
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 312
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 318
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 318
A-4.8.2　はり断面計算結果 ―― Ⅲ－ 347
A-4.8.3　柱断面計算結果 ―― Ⅲ－ 366

§３. 保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 370

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 370

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 370
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 370
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 370

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 372

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 372
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 372
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 374
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 374
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 393
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 412
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 412
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 431
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 450
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 450

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 469

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 469
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 469
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 471
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 471
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 490
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 509
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 528
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 528

U-5　必要保有水平力と判定 ―― Ⅲ－ 546

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― Ⅲ－ 546
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 546
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 591
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 613
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 645
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 645
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― Ⅲ－ 650
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― Ⅲ－ 663
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 663
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 681
U-5.5　水平せん断力係数 ―― Ⅲ－ 688
U-5.6　構造特性係数 ―― Ⅲ－ 701
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― Ⅲ－ 704
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― Ⅲ－ 705
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 705
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 711
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 712
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 712
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 714

****** メッセージ一覧 ****** ―― Ⅲ－ 715

プリチェックメッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 715
準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 715
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 715
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 715
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 715
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 715

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　10階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	40.000 m		建物高さ	40.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m			Y方向 : 0.000 m	
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	10 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		40.000 m
軒の高さ		40.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
10F	400.0	400.0
9F	400.0	400.0
8F	400.0	405.0
7F	400.0	400.0
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	400.0
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	447.5

層名	標準はりせい (cm)
11F	65.0
10F	65.0
9F	65.0
8F	75.0
7F	75.0
6F	75.0
5F	75.0
4F	75.0
3F	75.0
2F	75.0
1F	170.0

層名	標準レベル (cm)
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1620.0	1620.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	11F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

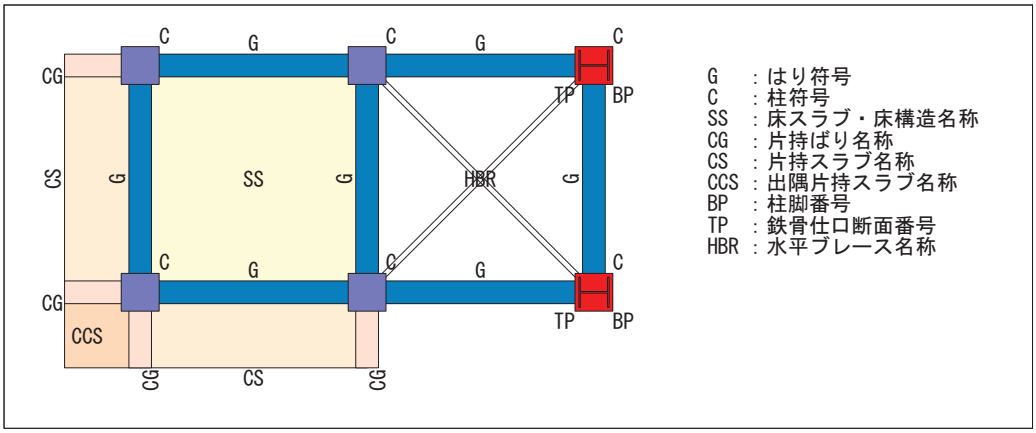

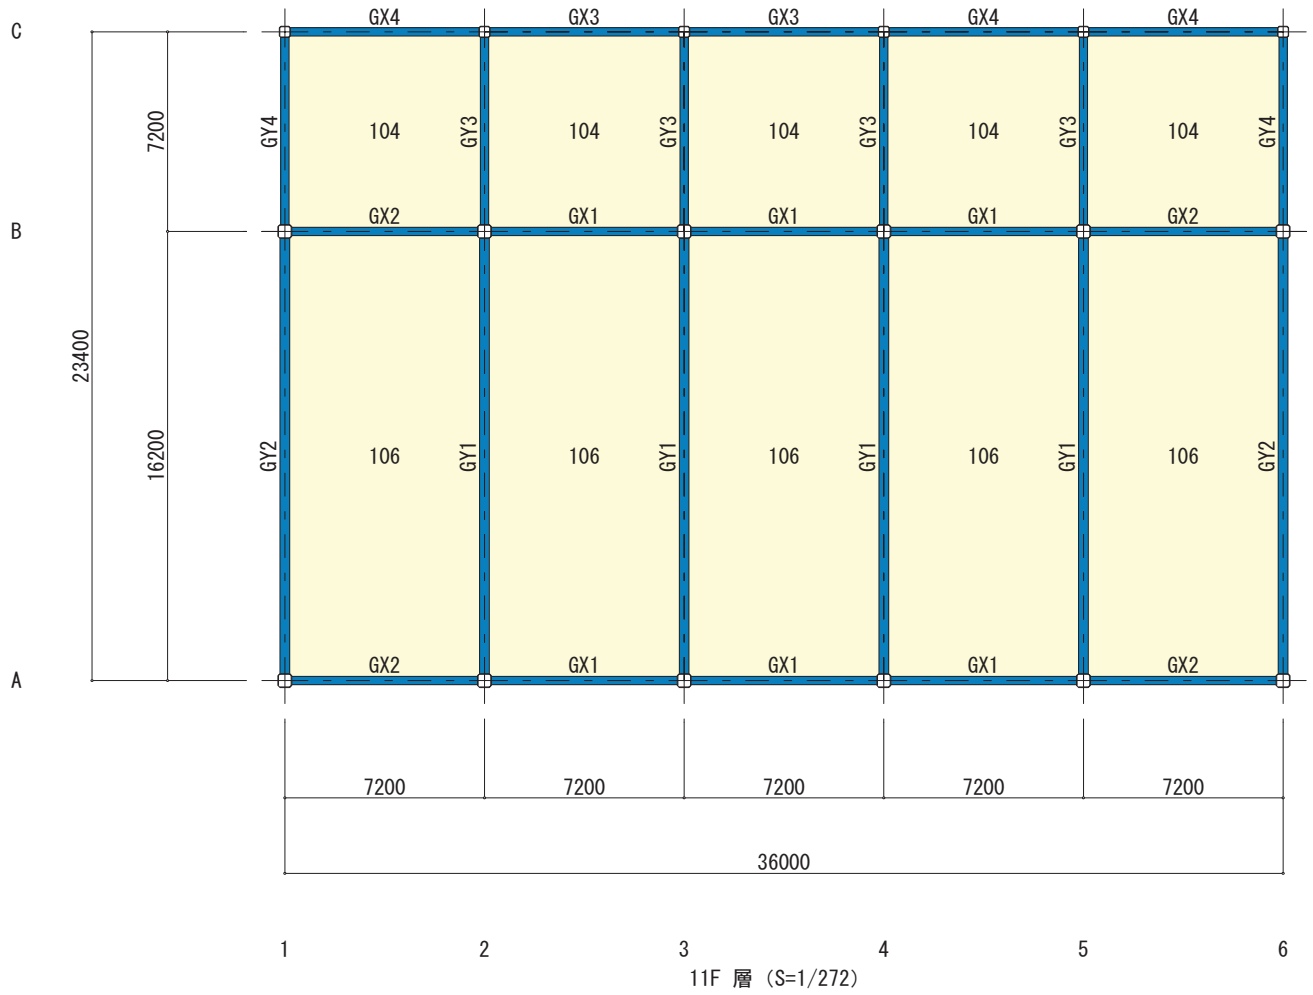
C
B
A
23400
7200
16200
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
104
104
104
104
104
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
106
106
106
106
106
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

11F 層 (S=1/272)

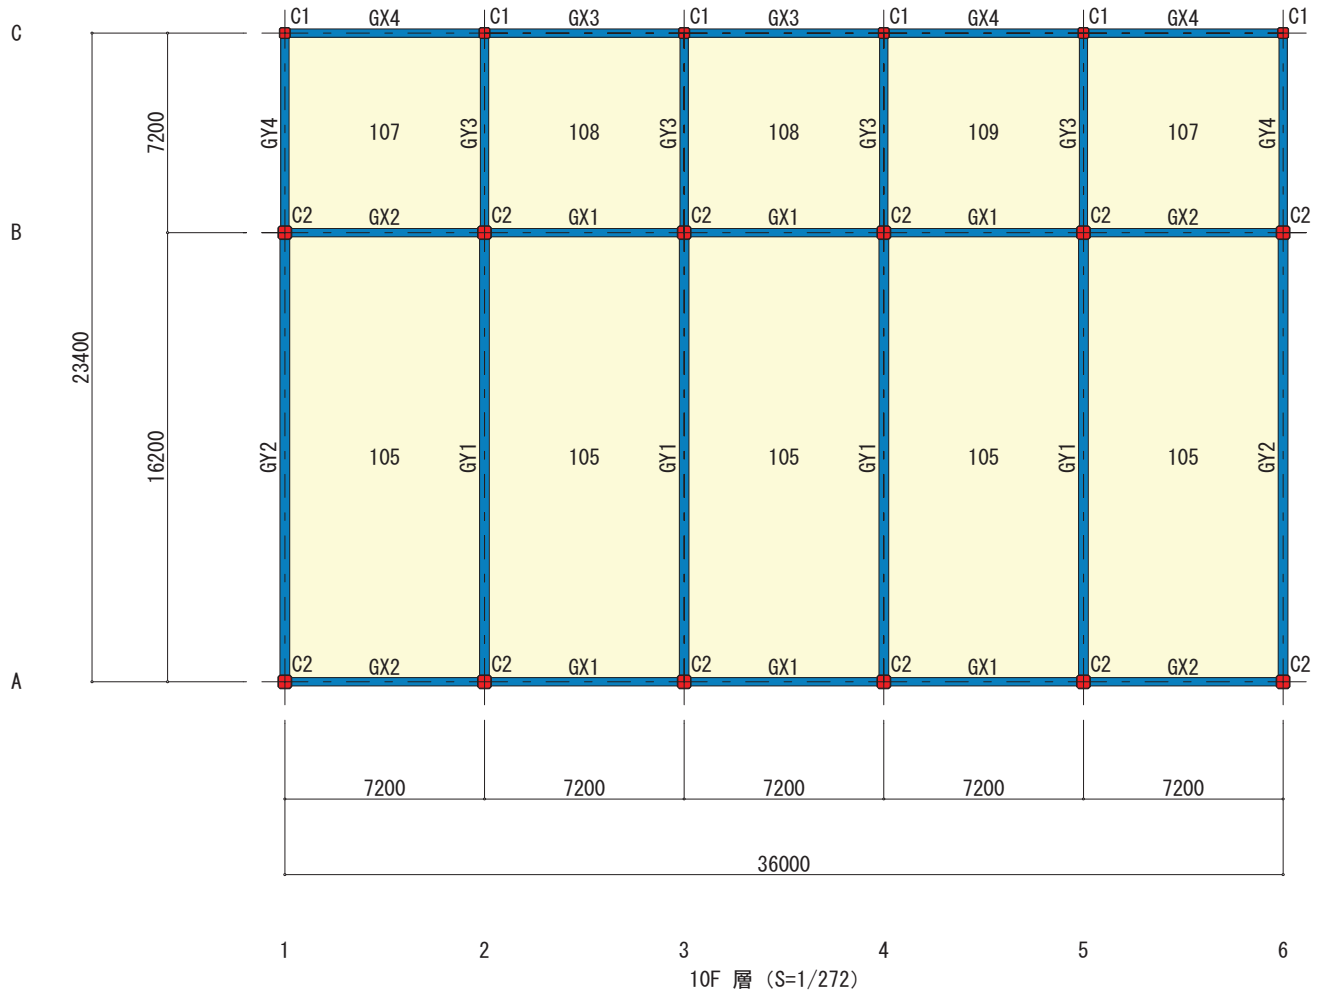
C
B
A
23400
7200
16200
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6

10F 層 (S=1/272)

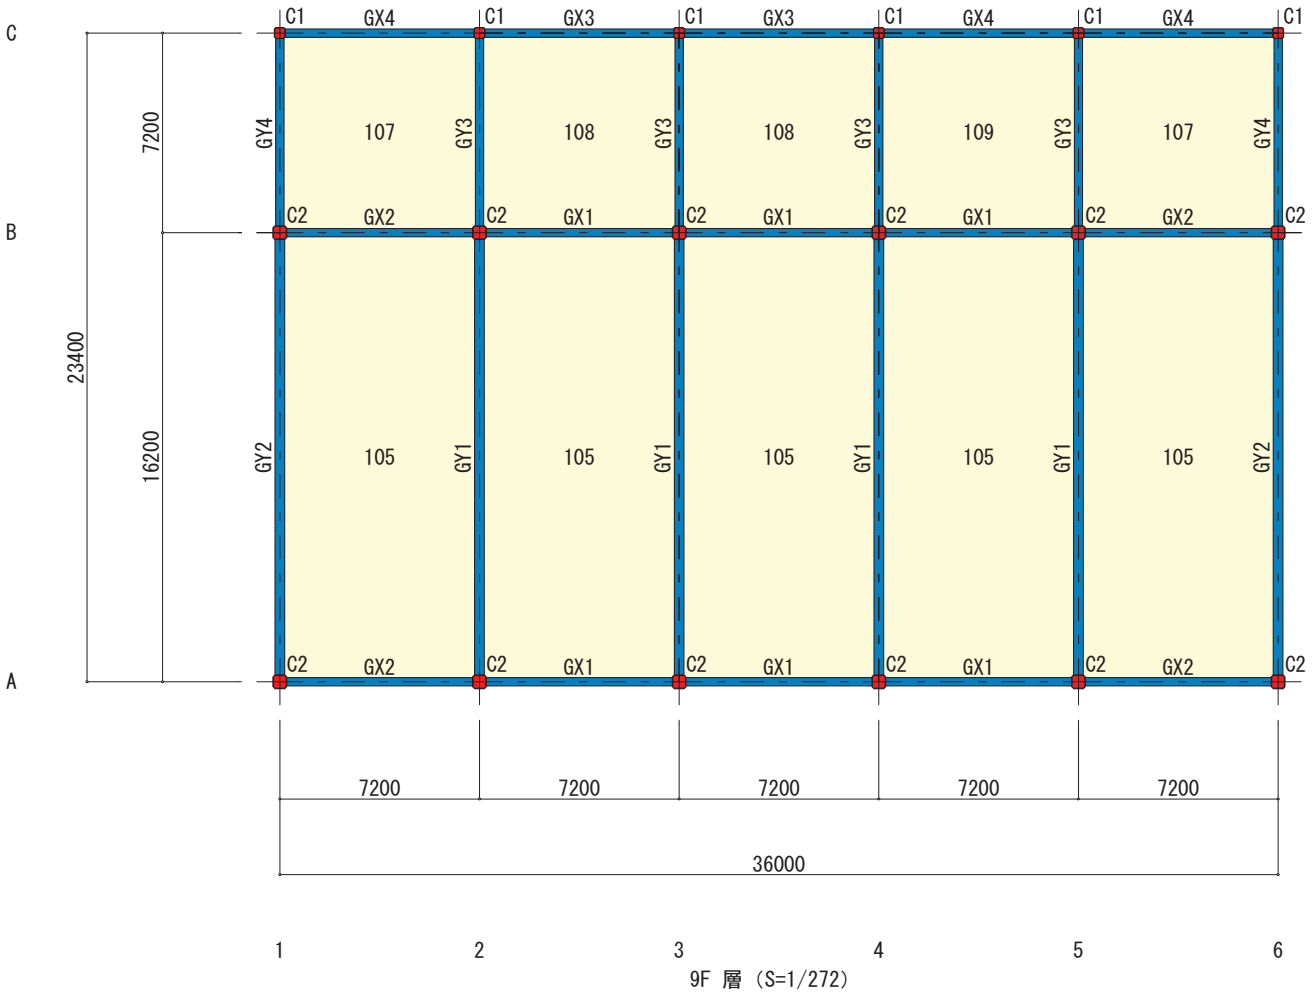
C
B
A
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
16200
23400
7200
36000
1
2
3
4
5
6

9F 層 (S=1/272)

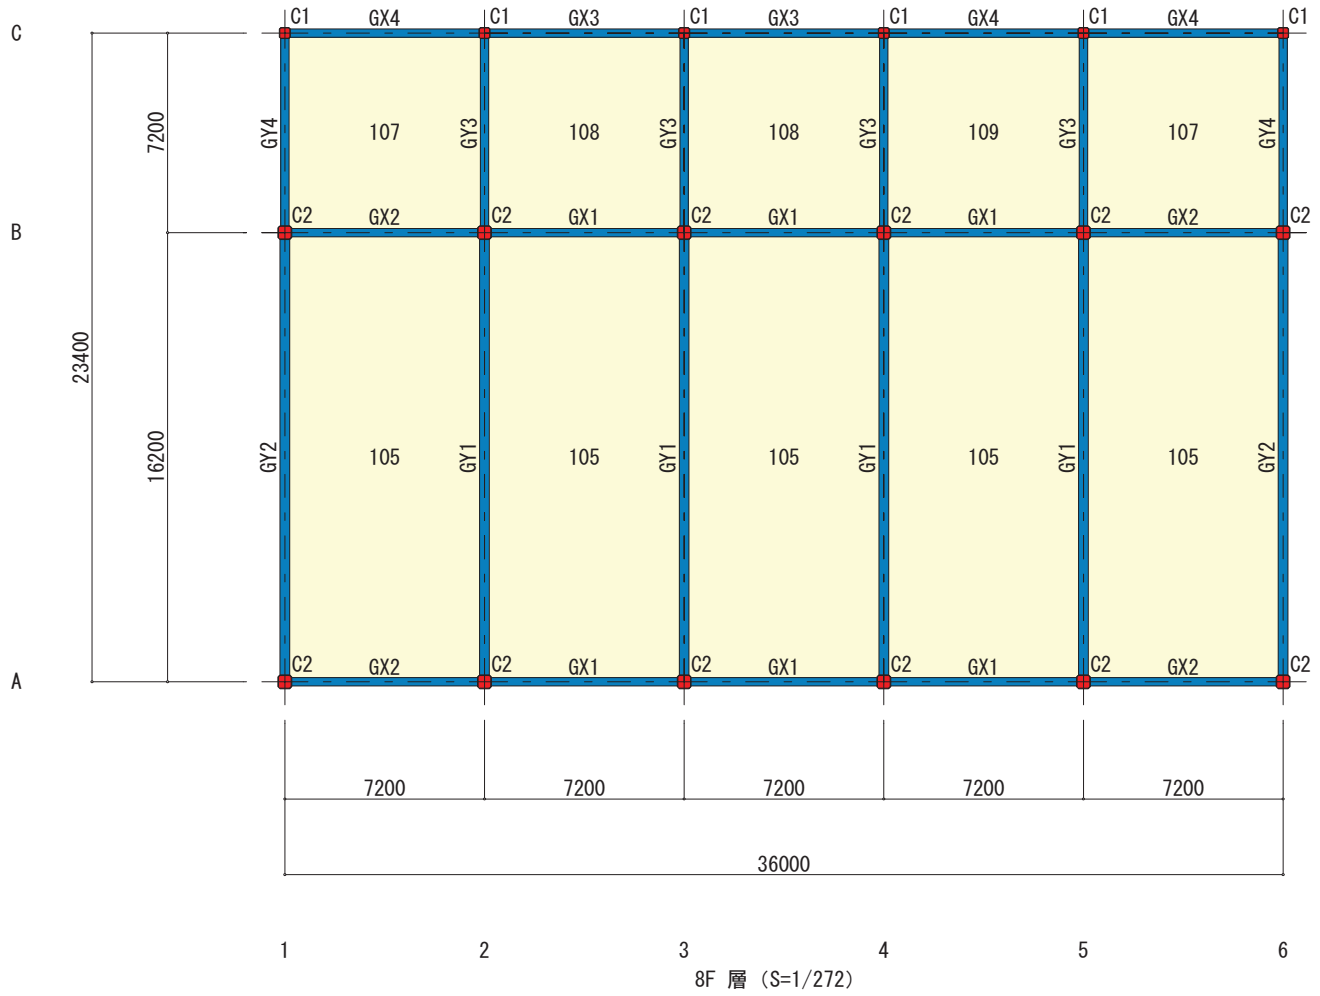
C
B
A
23400
7200
16200
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6

8F 層 (S=1/272)

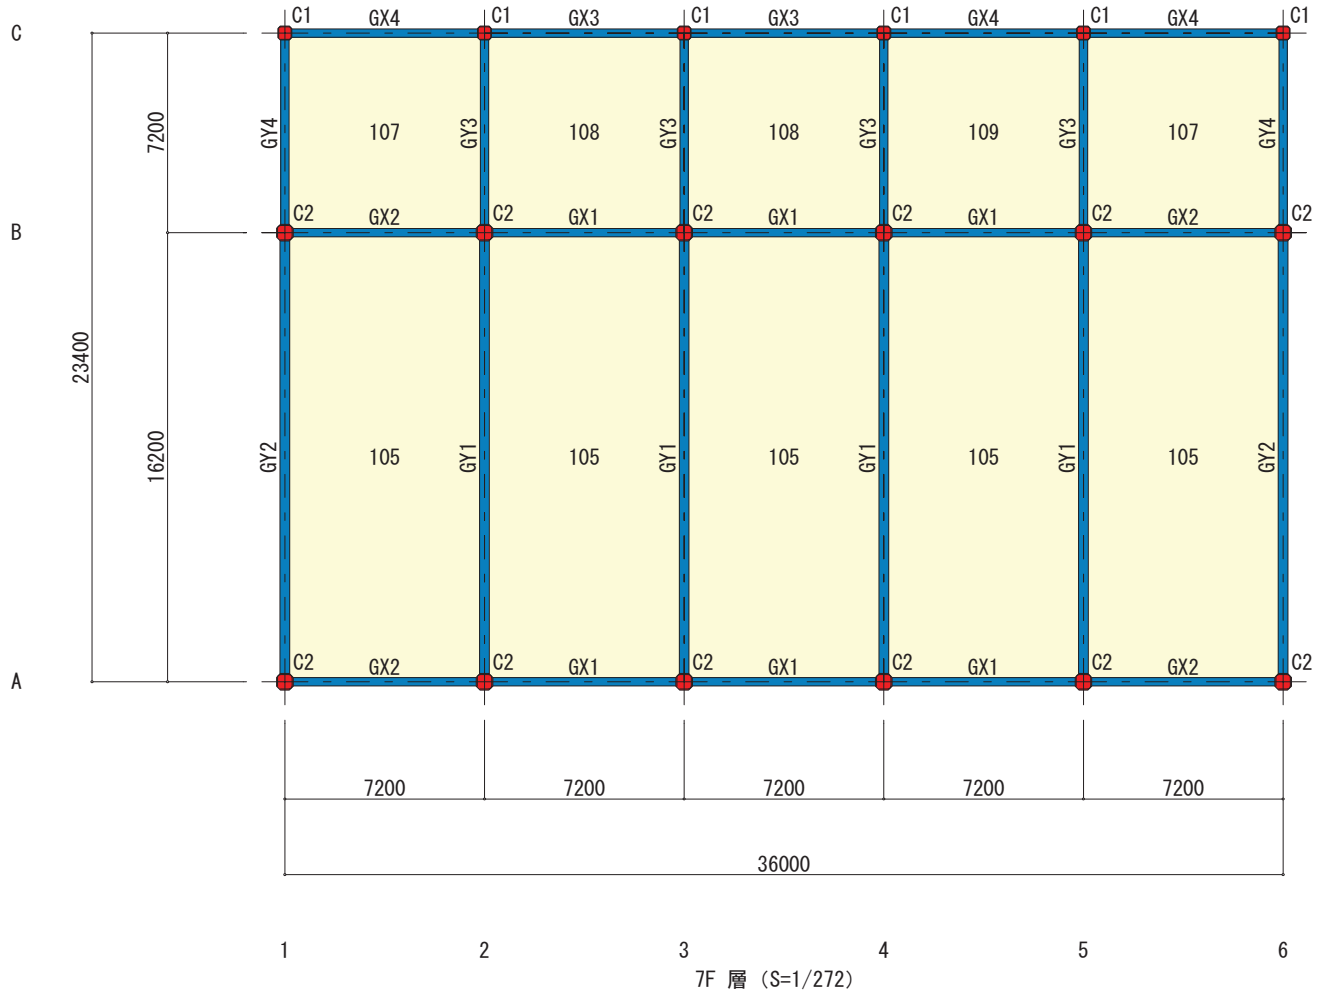
C
B
A
7200
16200
23400
C1
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
C2
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
107
108
108
109
107
105
105
105
105
105
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

7F 層 (S=1/272)

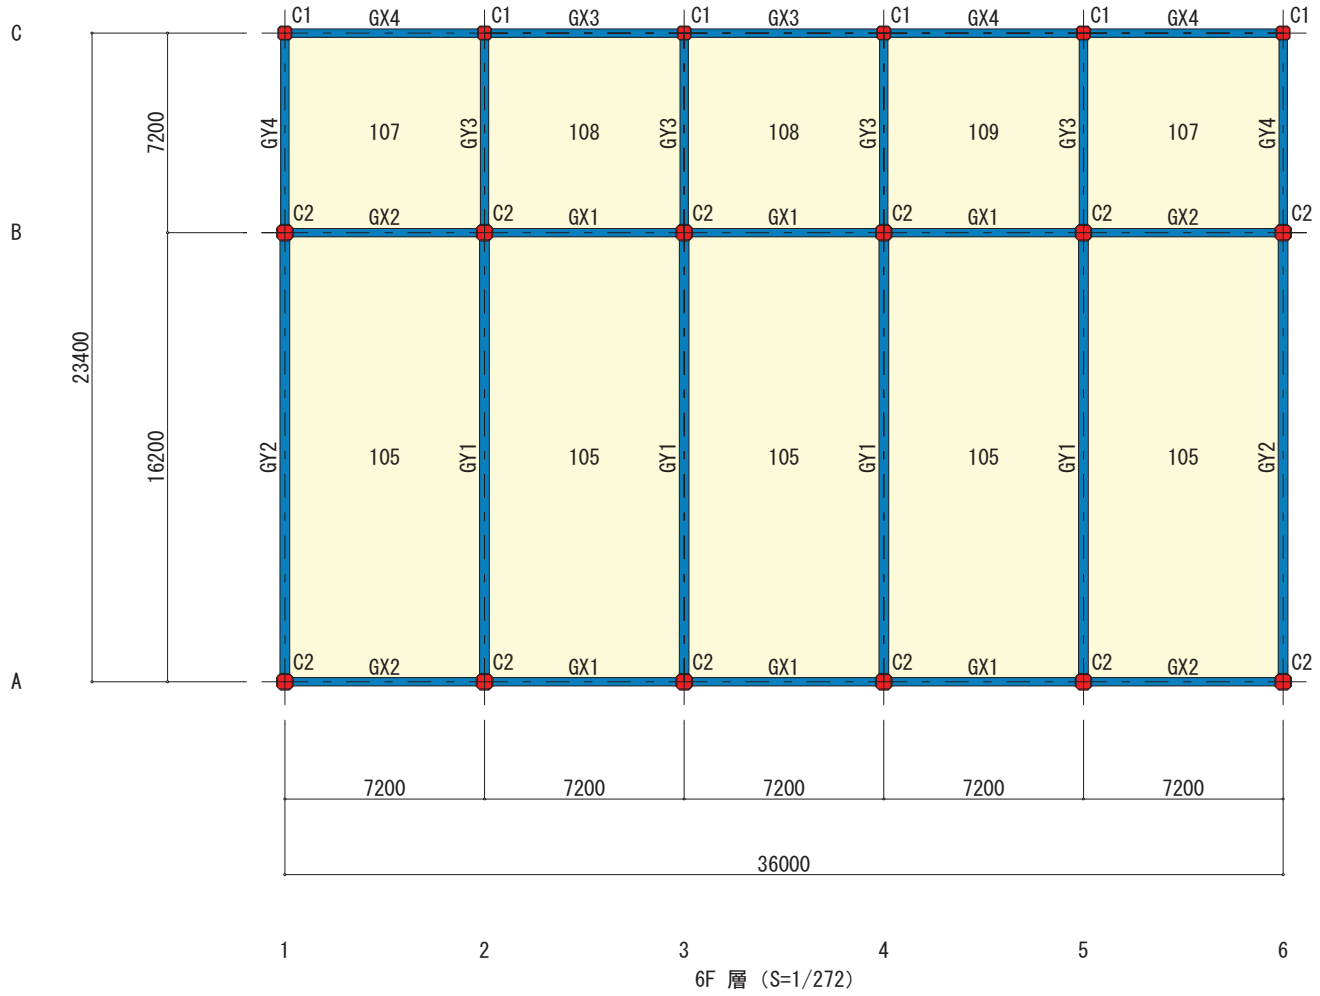
C
B
A
23400
7200
16200
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6

6F 層 (S=1/272)

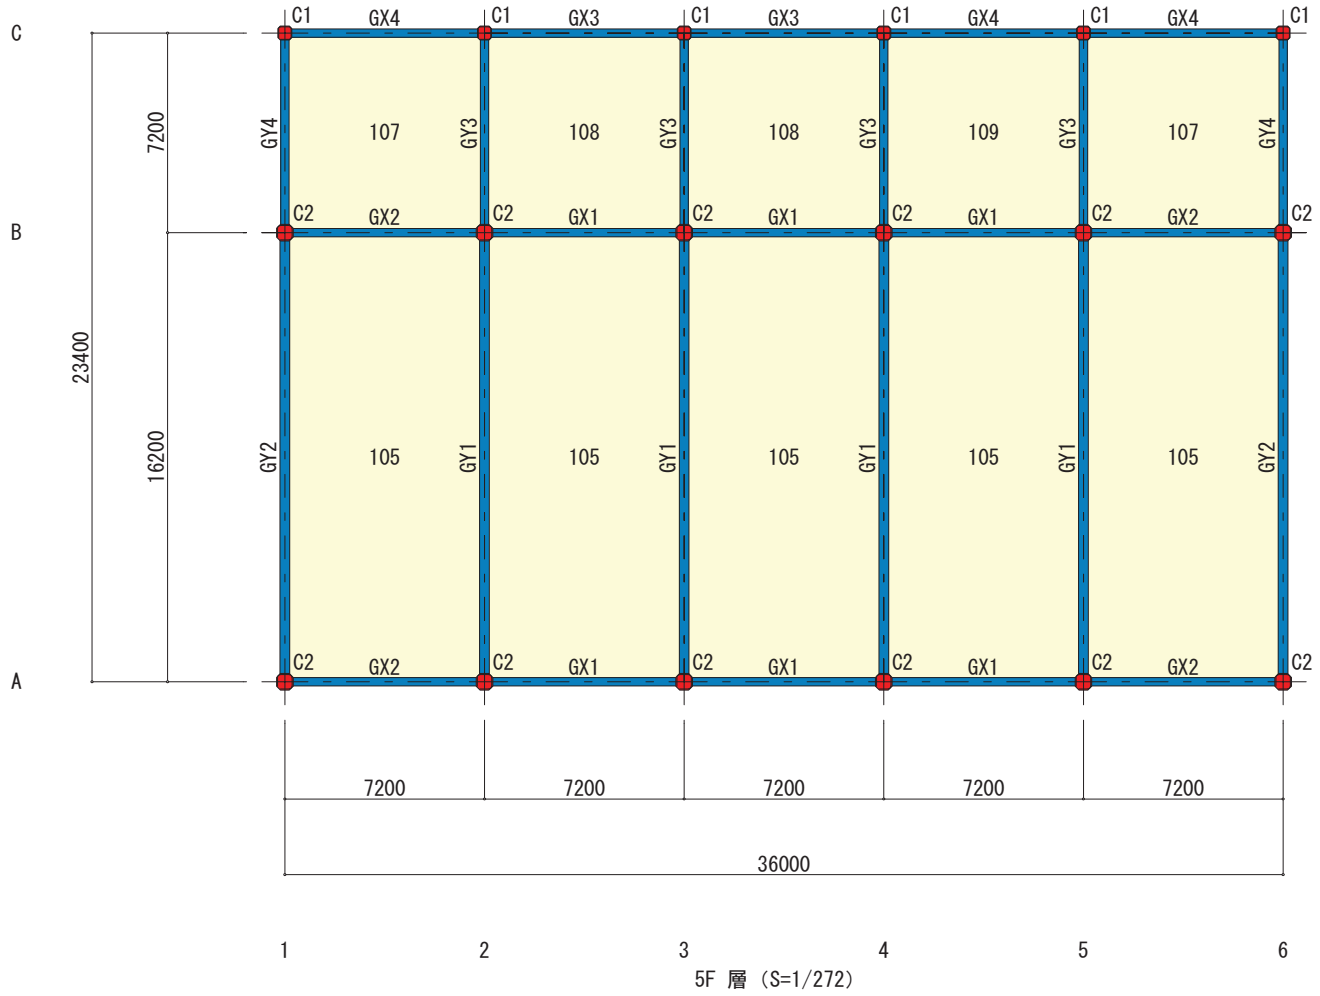
C
B
A
23400
7200
16200
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6

5F 層 (S=1/272)

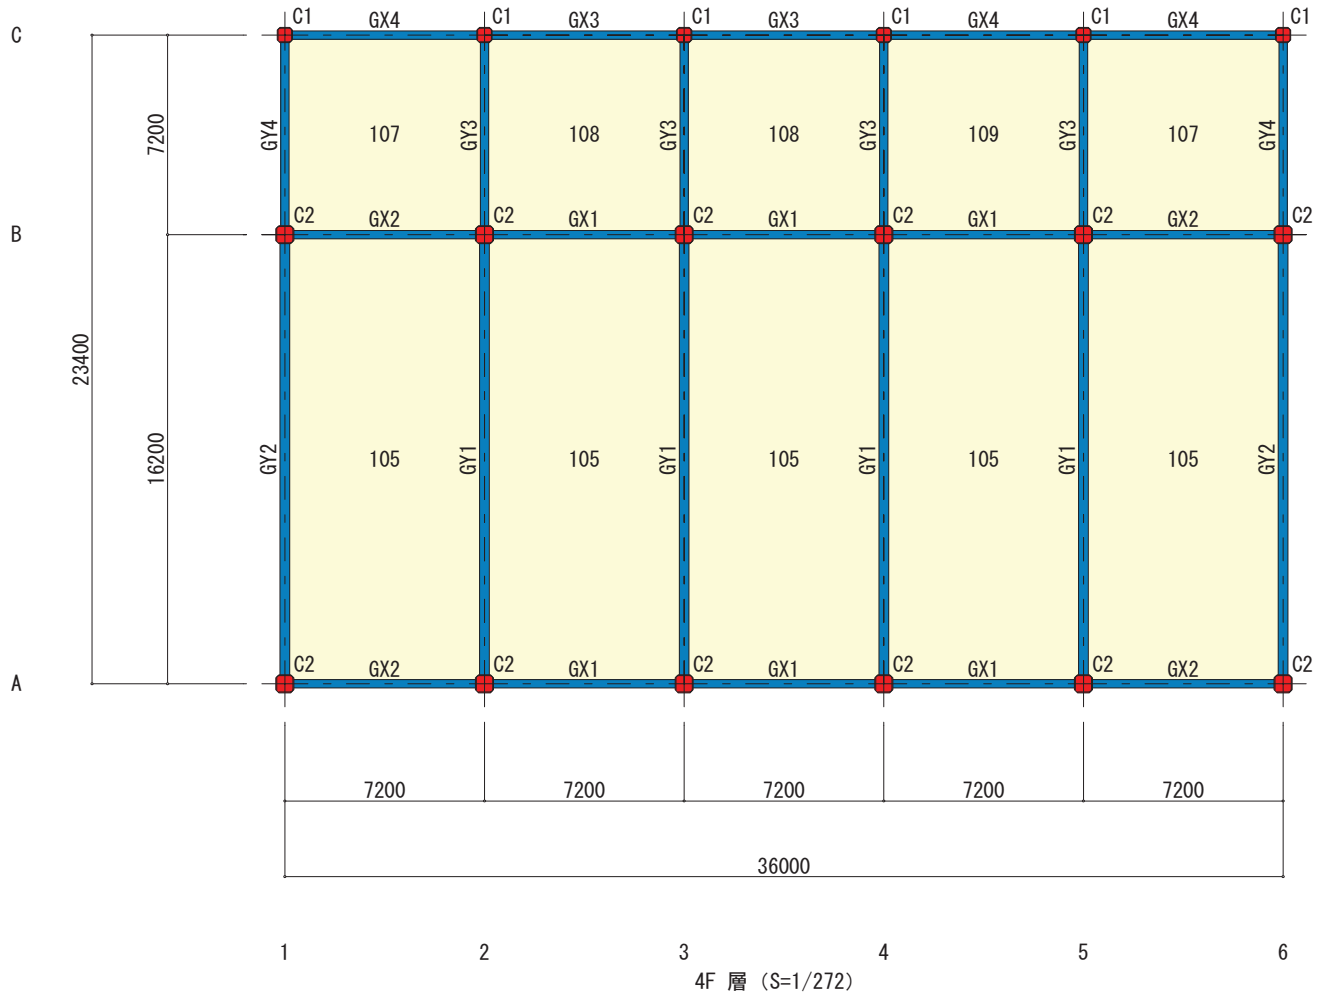
C
B
A
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
16200
23400
7200
36000
1
2
3
4
5
6

4F 層 (S=1/272)

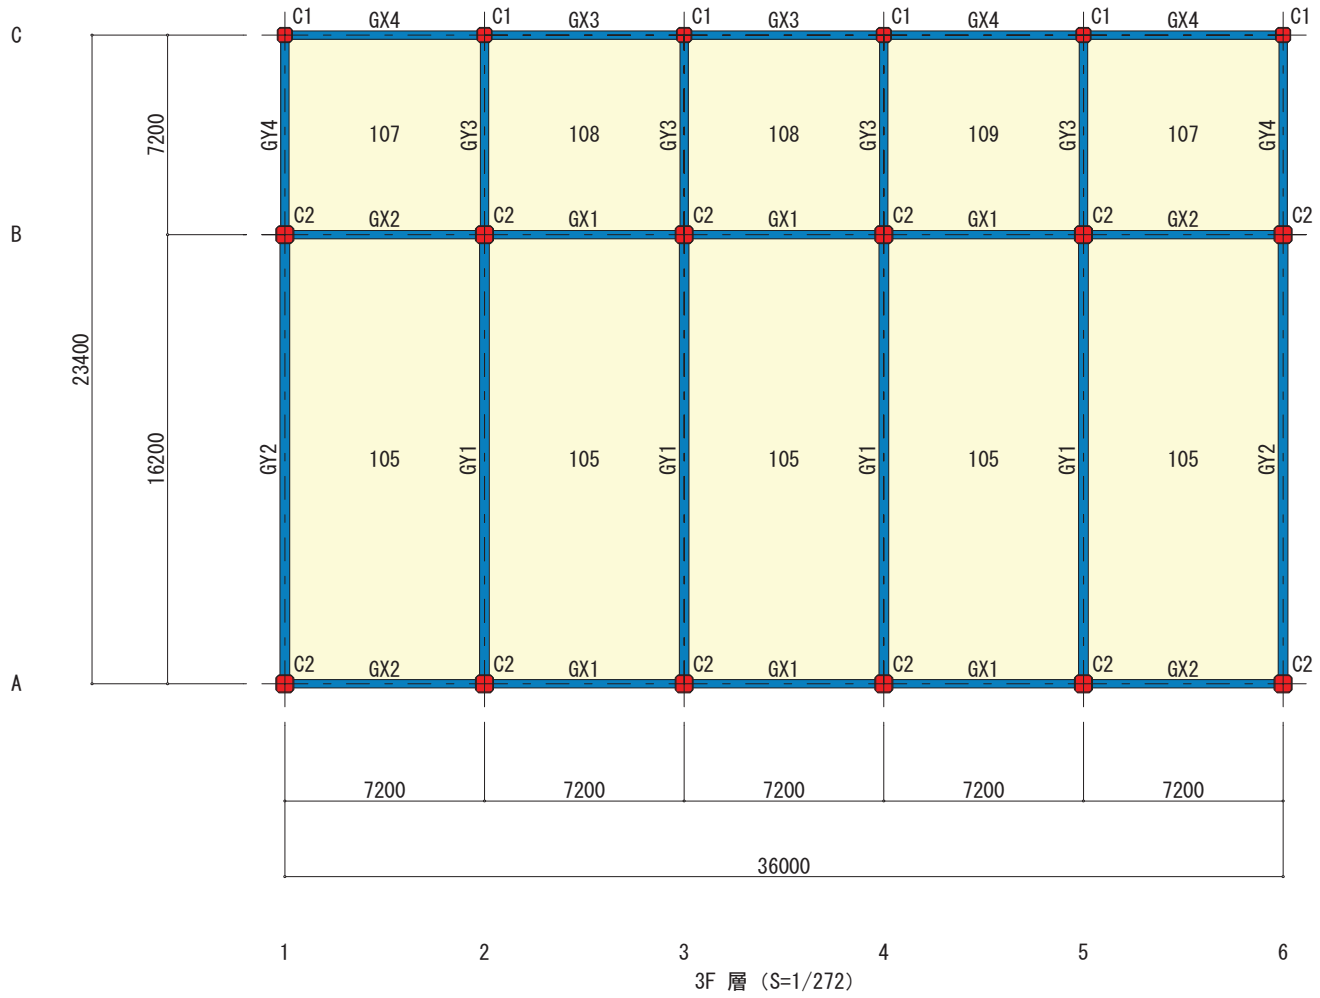
C
B
A
23400
7200
16200
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/272)

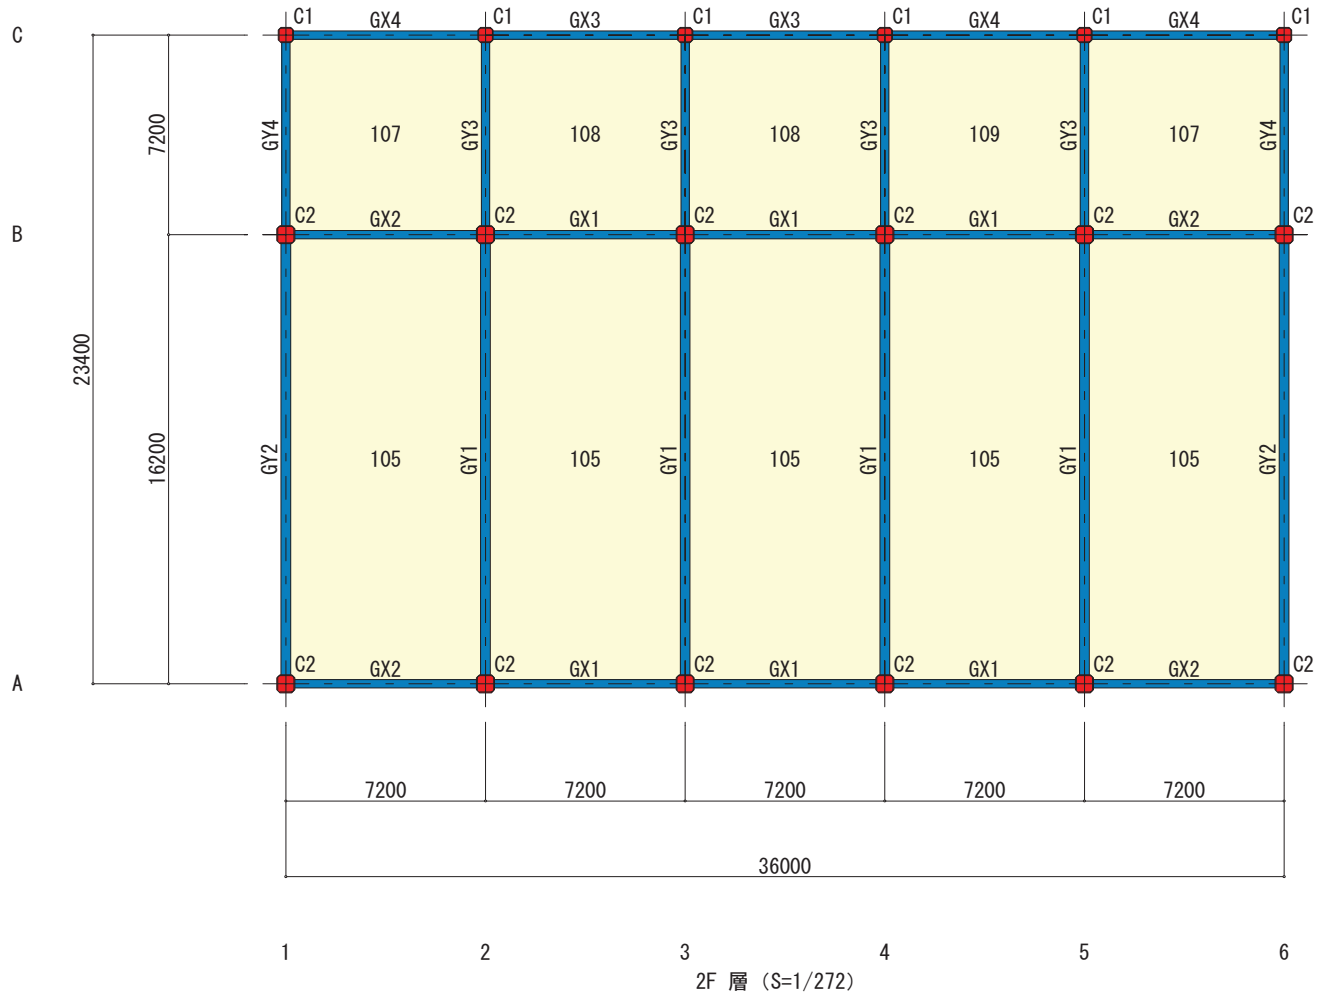
C
B
A
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
16200
23400
7200
36000
1
2
3
4
5
6

2F 層 (S=1/272)

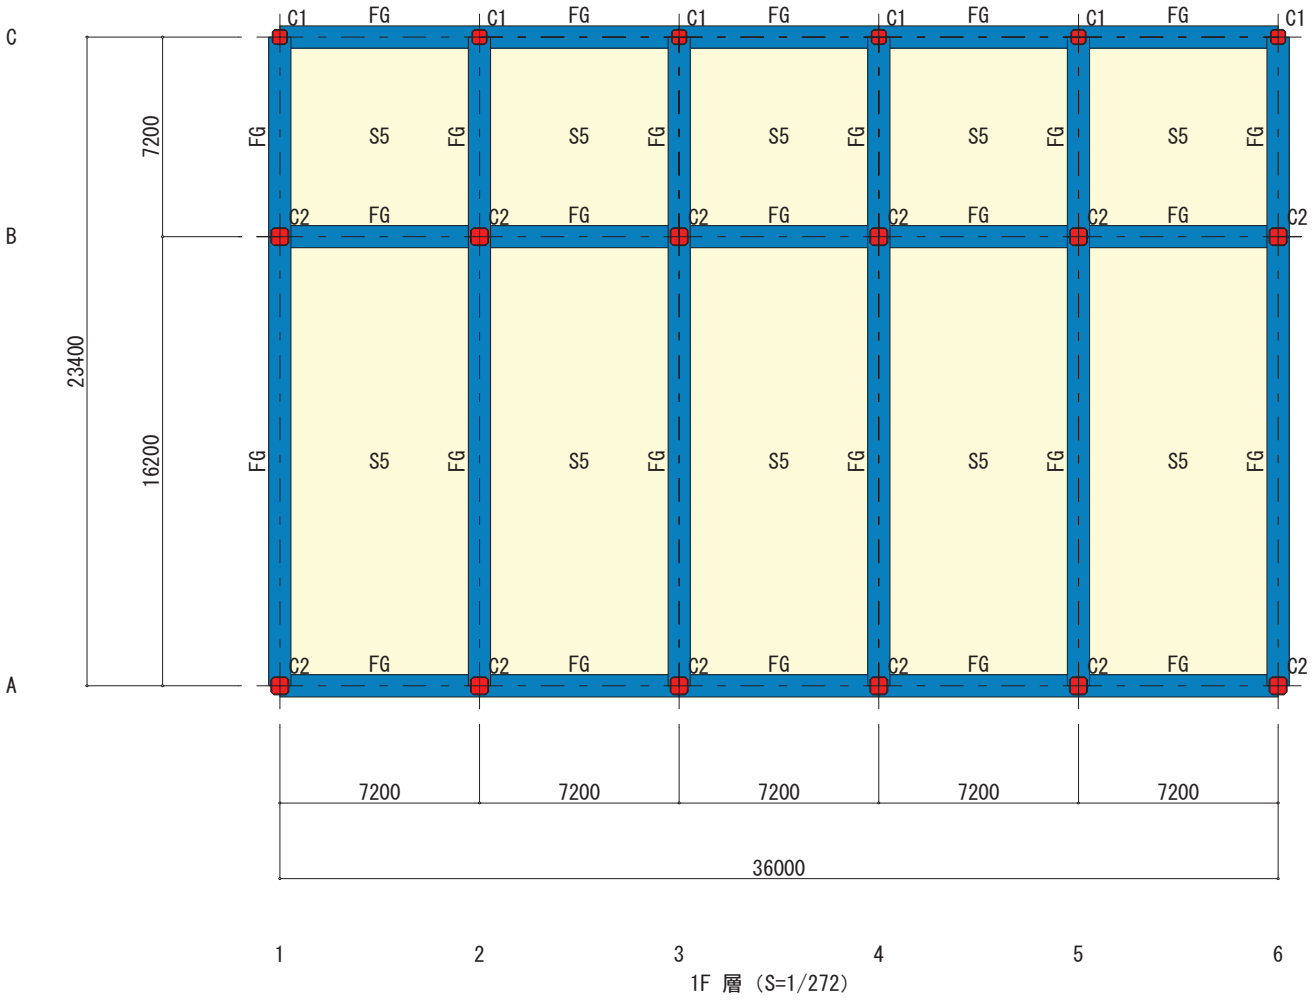

I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

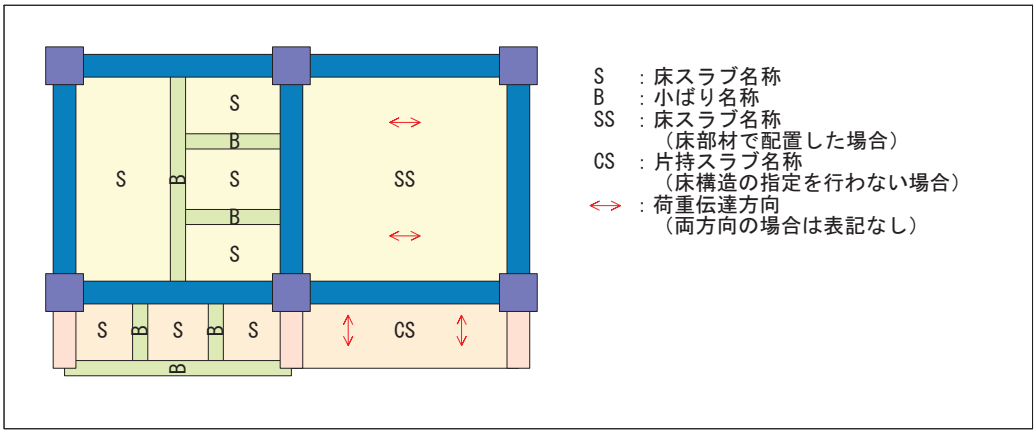

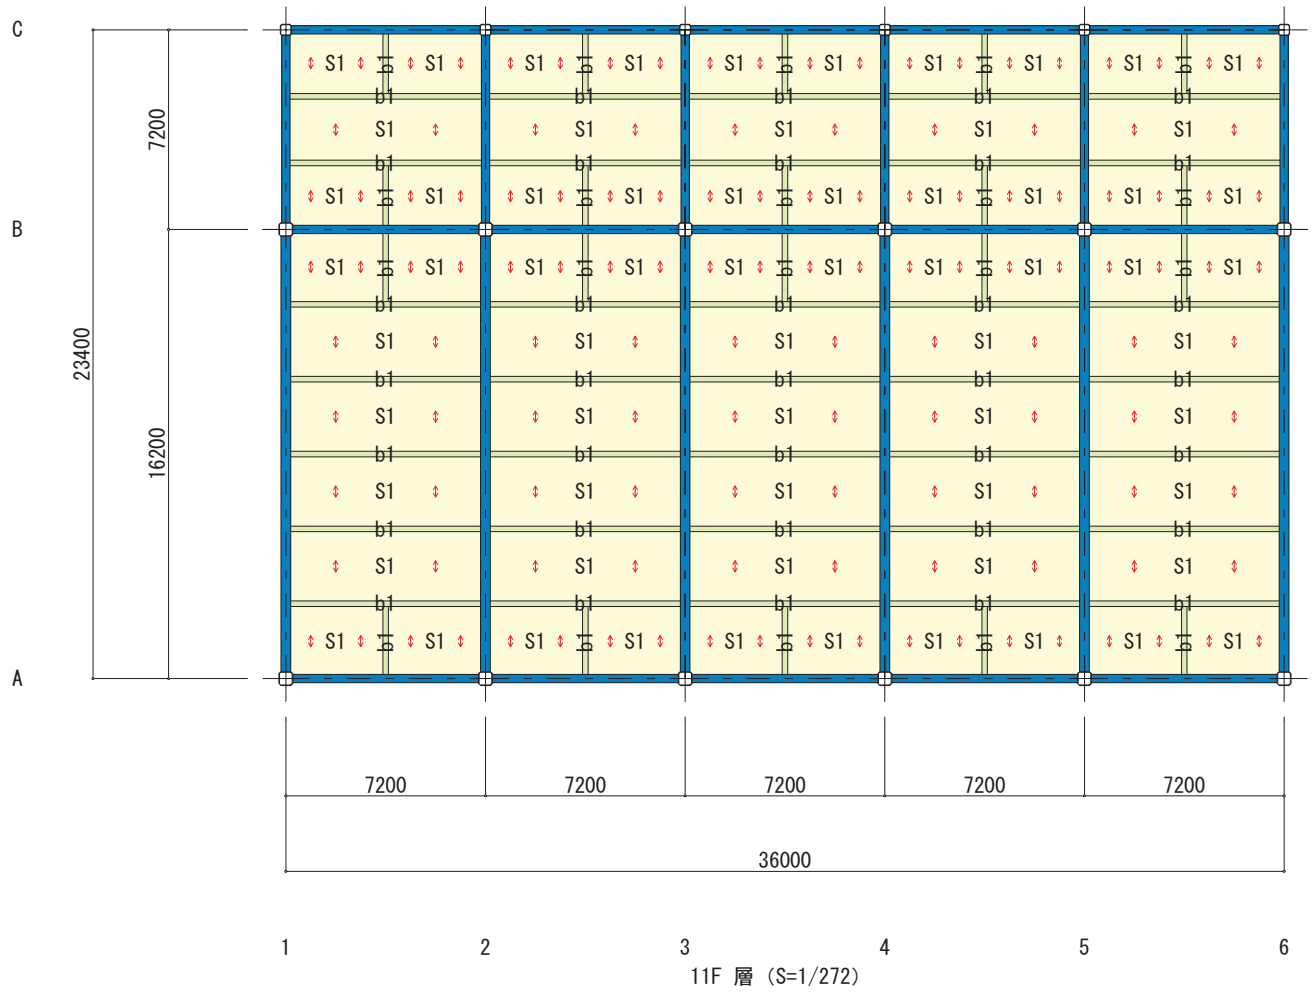
C
B
A
7200
16200
23400
S1
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

11F 層 (S=1/272)

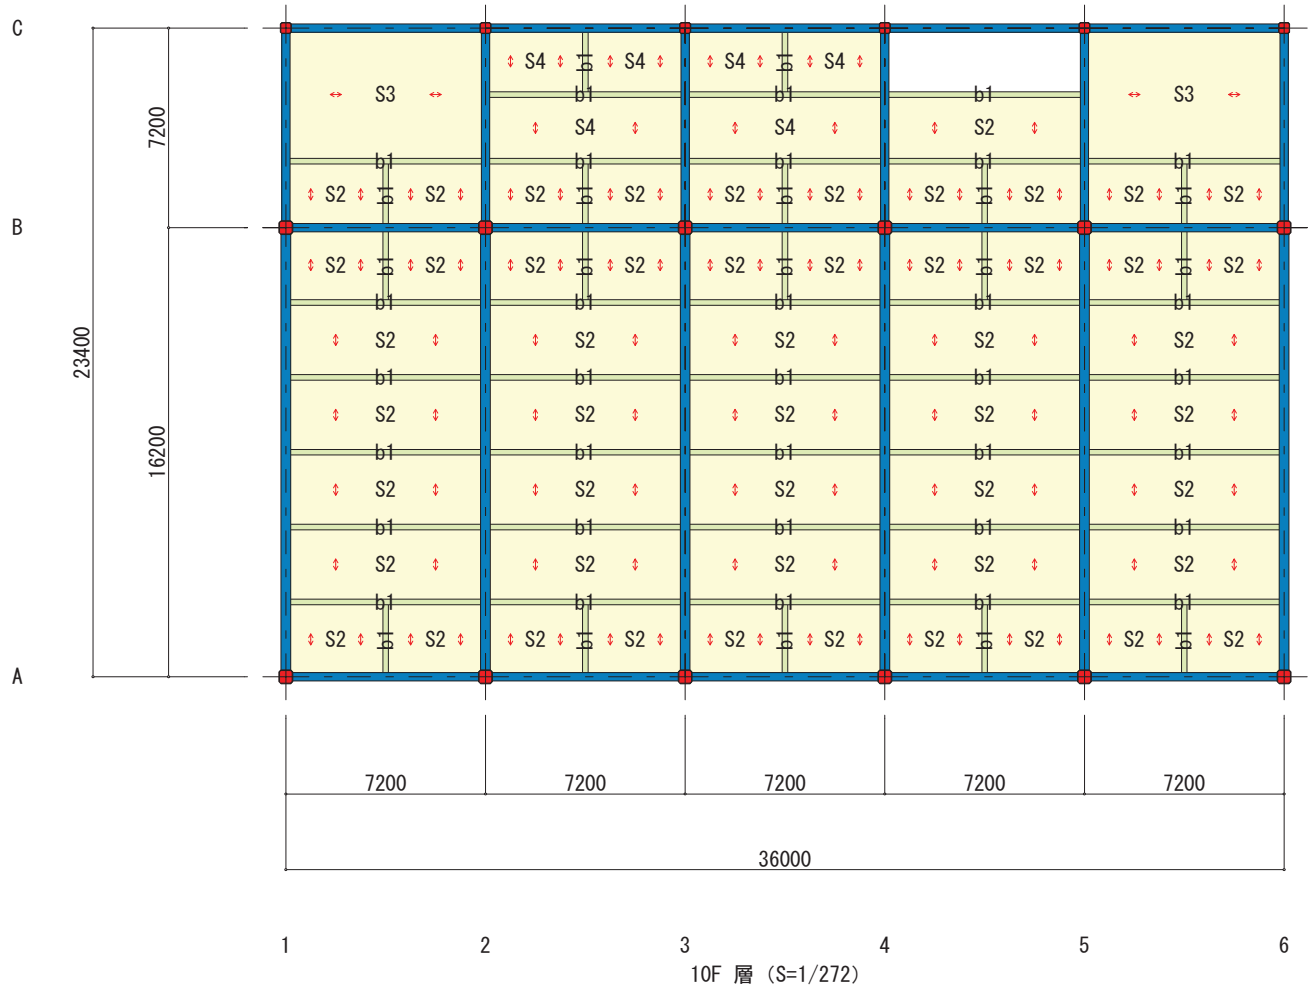
C
B
A
7200
16200
23400
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

10F 層 (S=1/272)

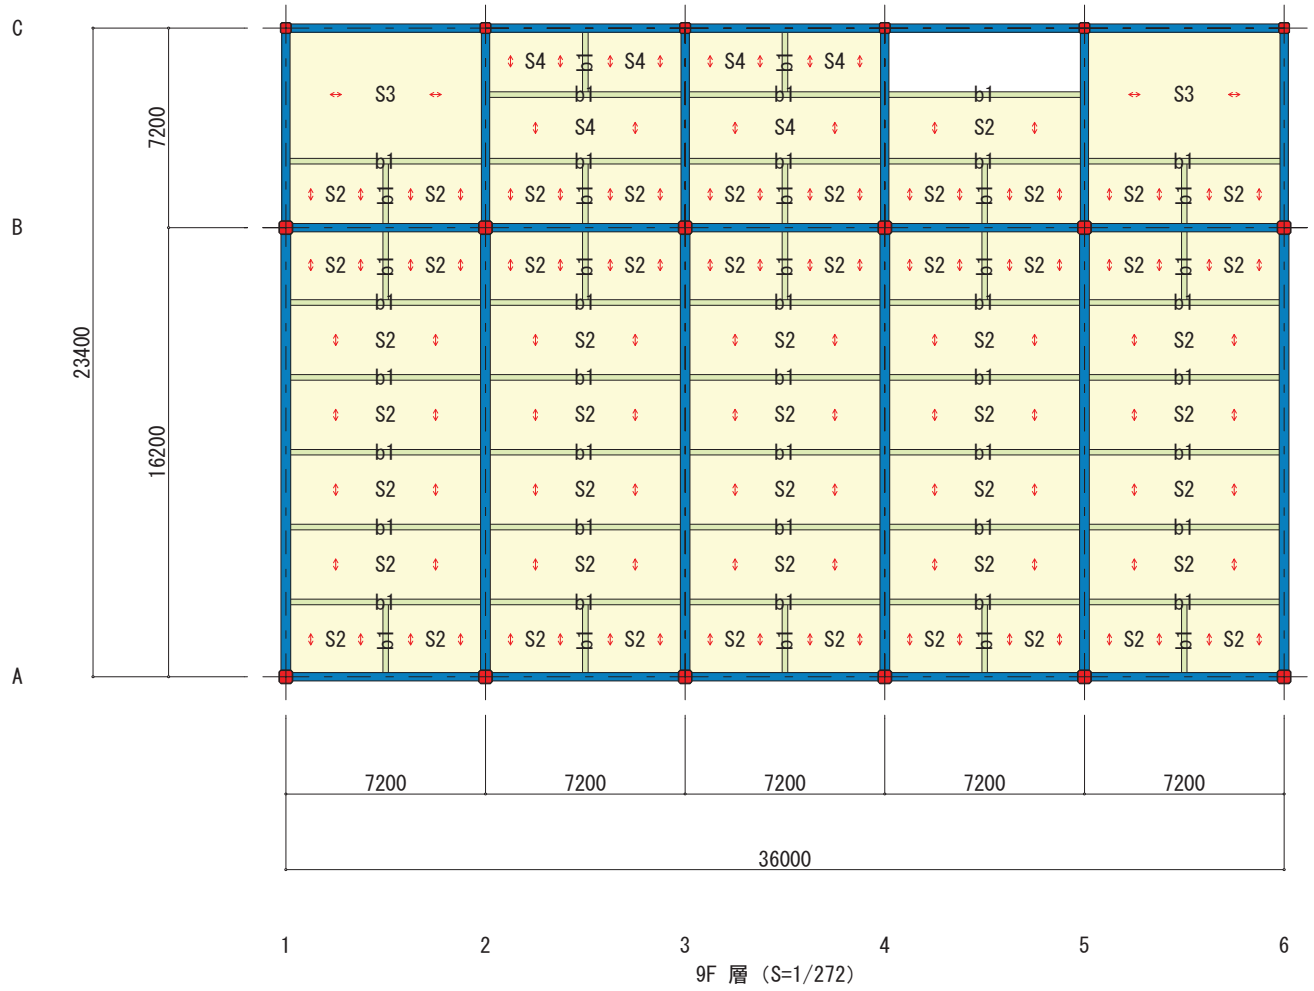
C
B
A
7200
16200
23400
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

9F 層 (S=1/272)

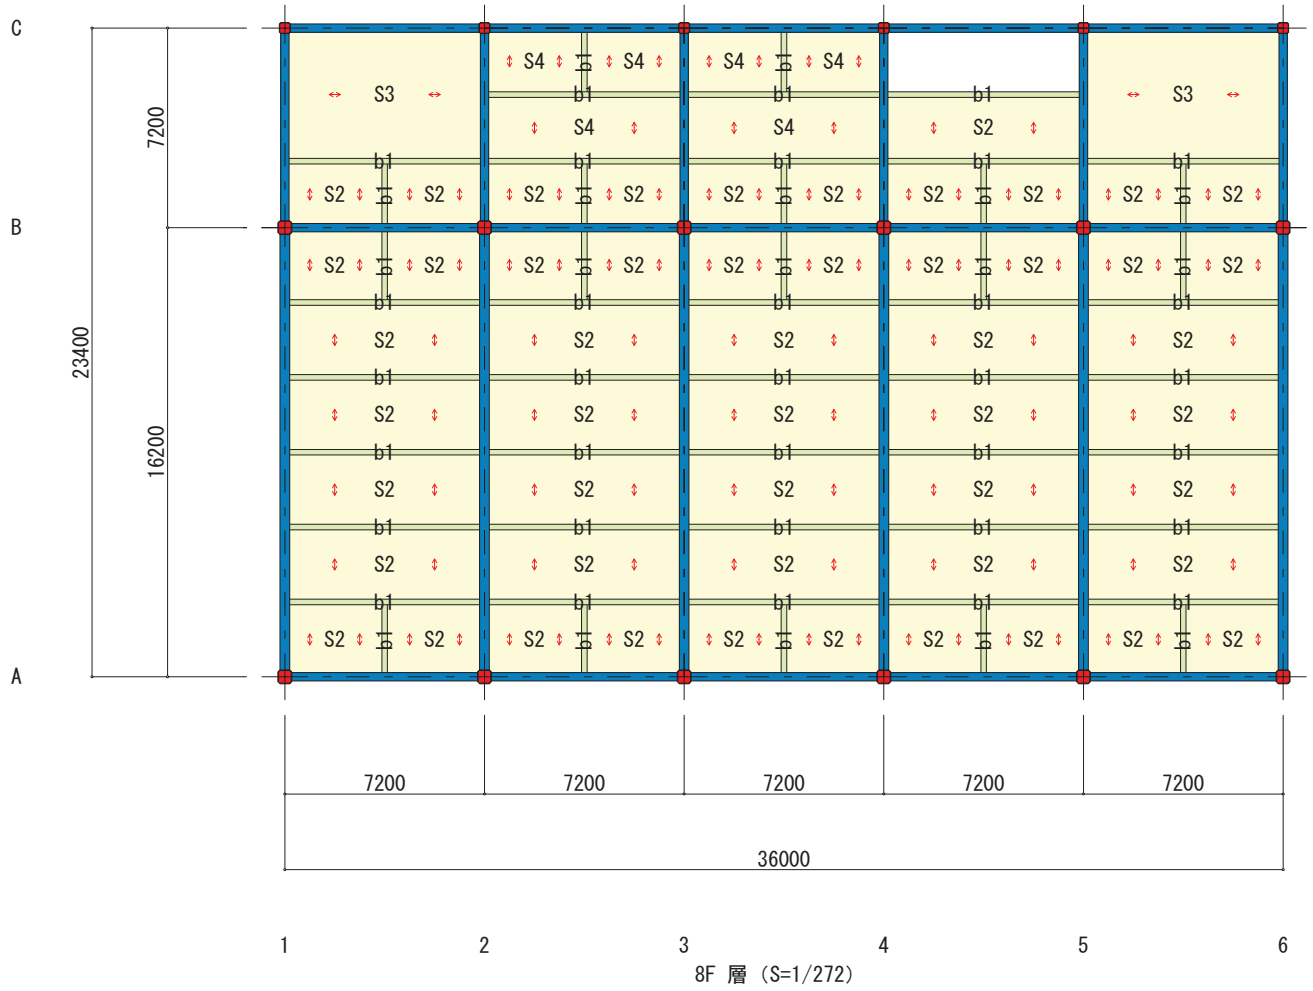
C
B
A
7200
16200
23400
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

8F 層 (S=1/272)

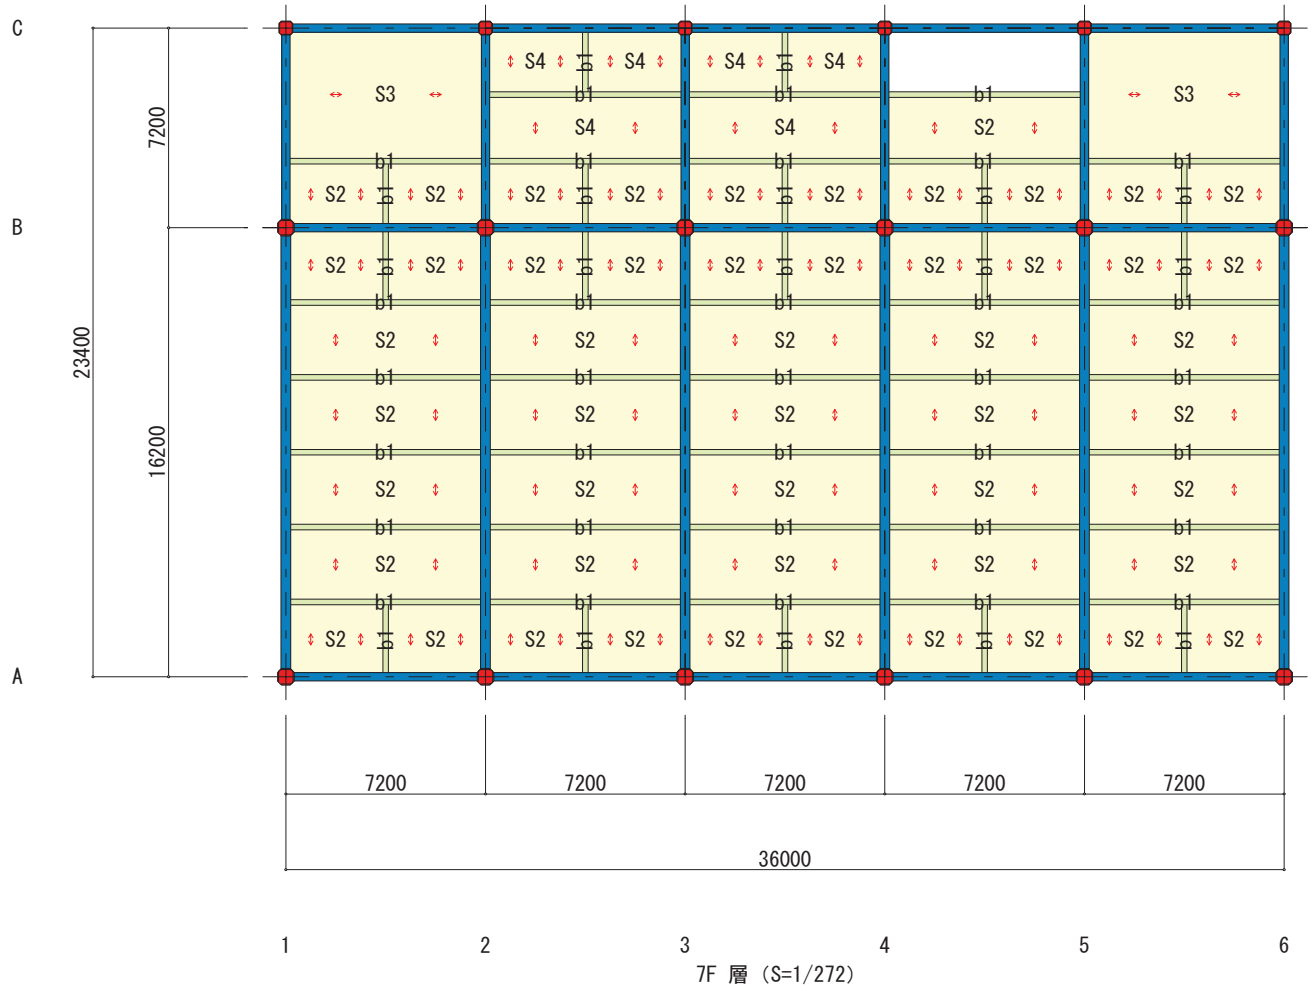
C
B
A
7200
16200
23400
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

7F 層 (S=1/272)

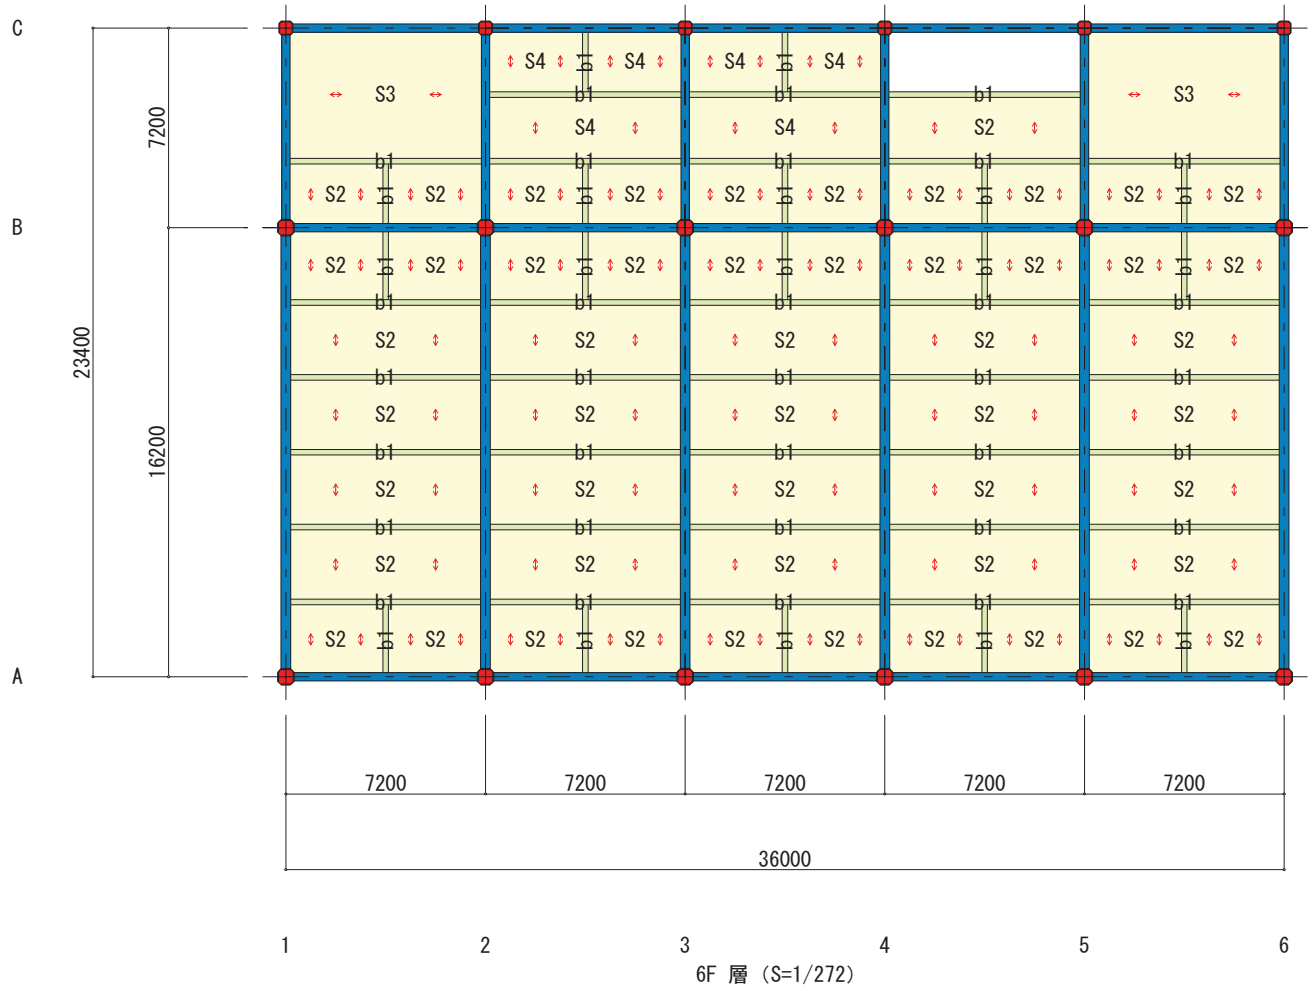
C
B
A
7200
16200
23400
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

6F 層 (S=1/272)

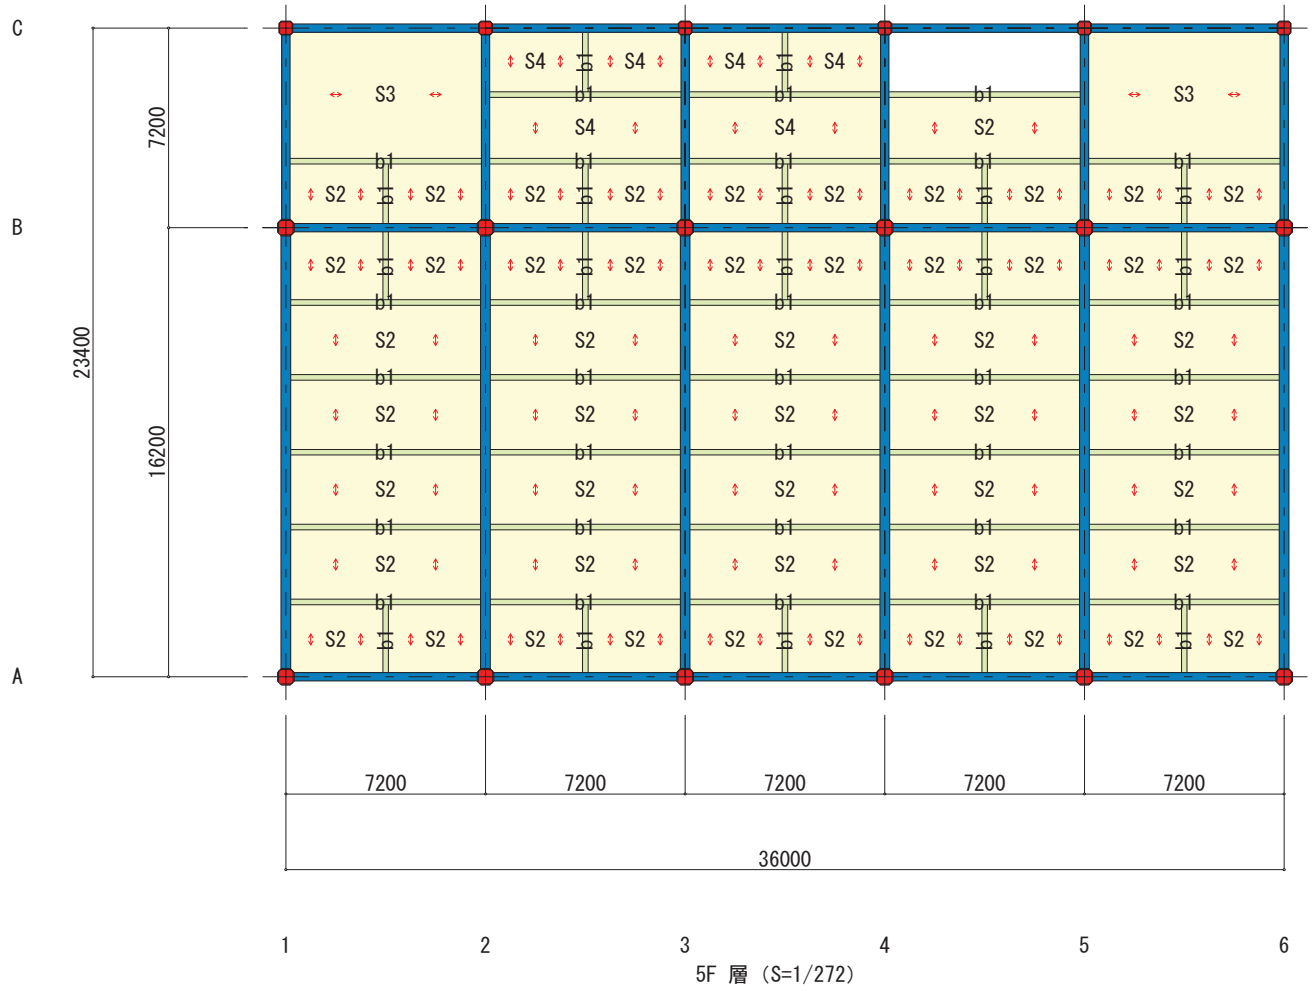
C
B
A
7200
16200
23400
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

5F 層 (S=1/272)

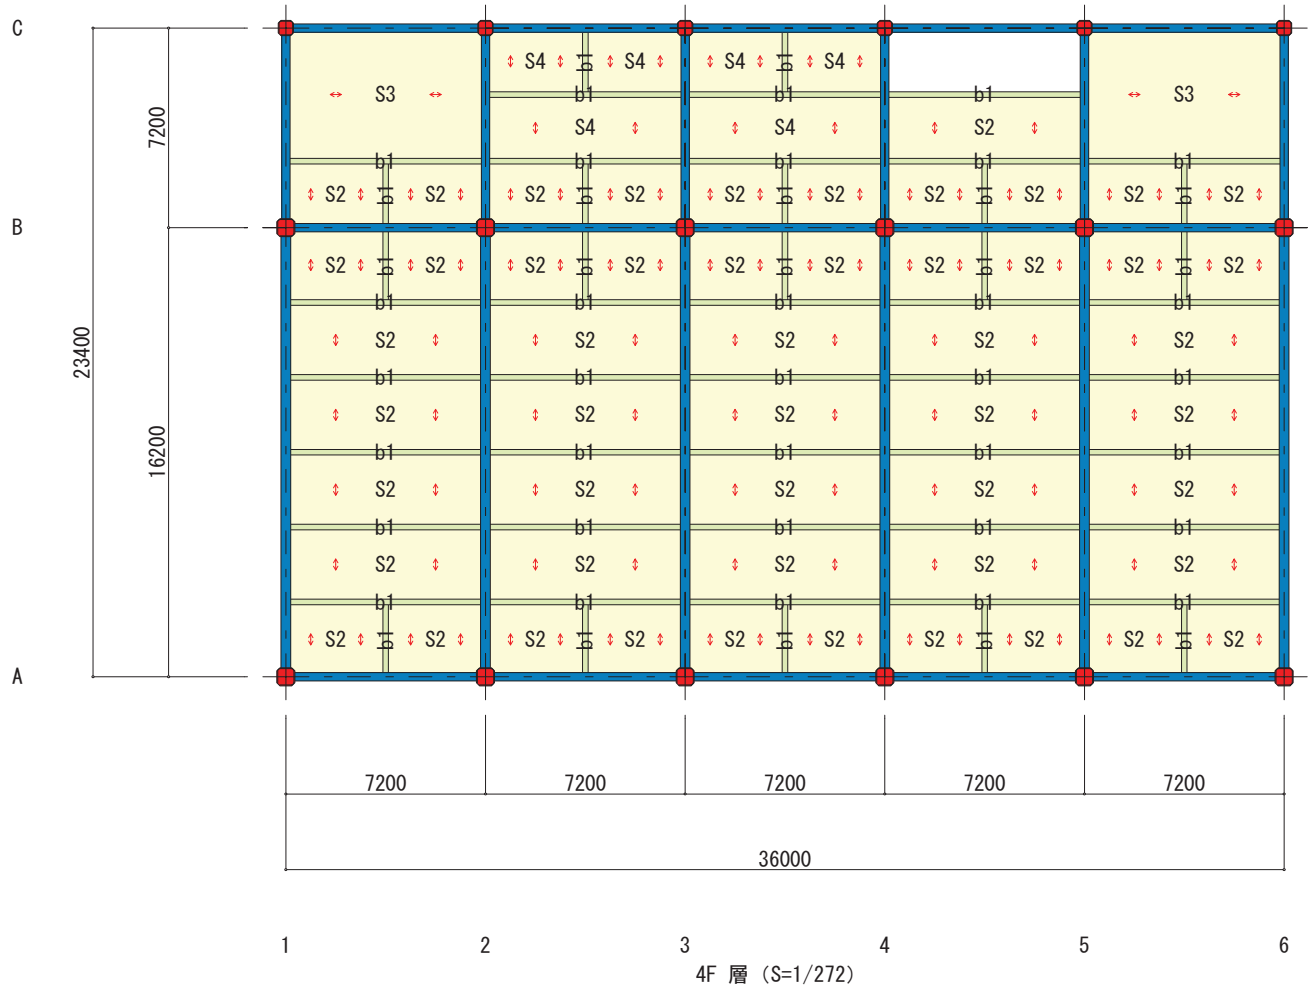
C
B
A
7200
16200
23400
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

4F 層 (S=1/272)

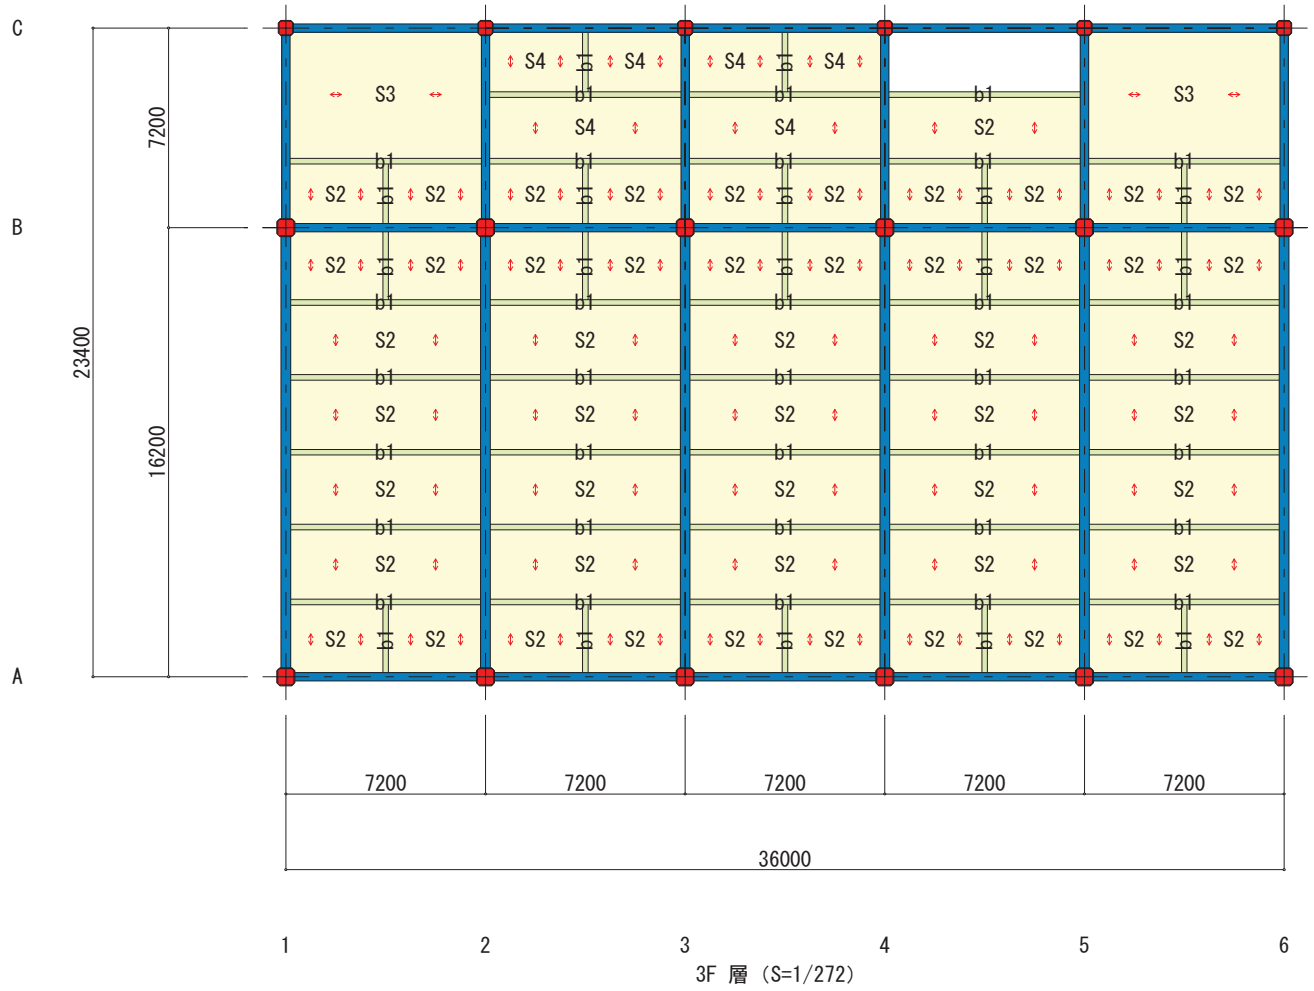
C
B
A
23400
7200
16200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/272)

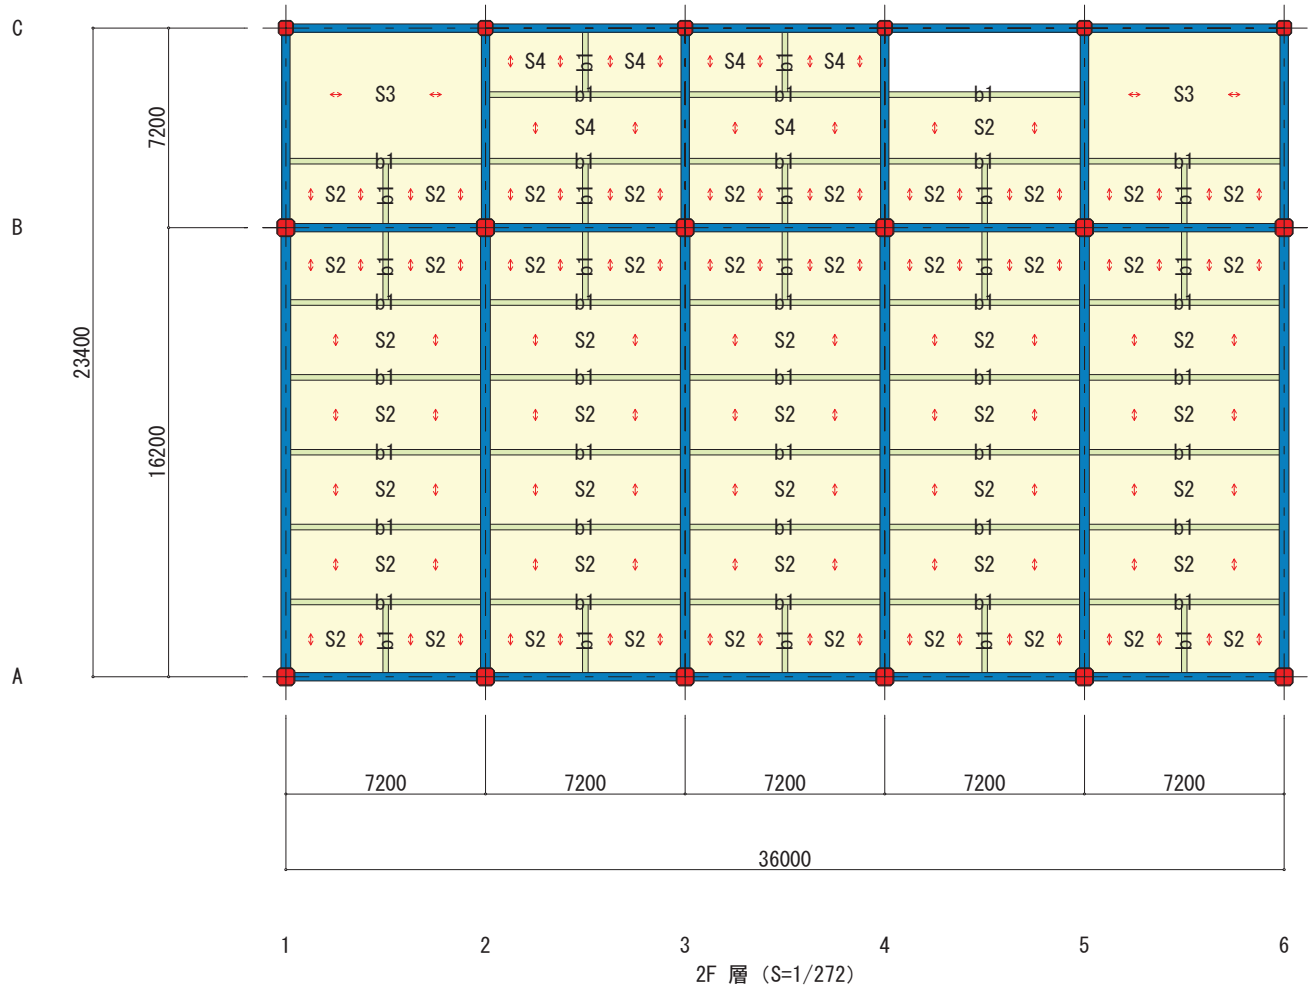
C
B
A
23400
7200
16200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

2F 層 (S=1/272)

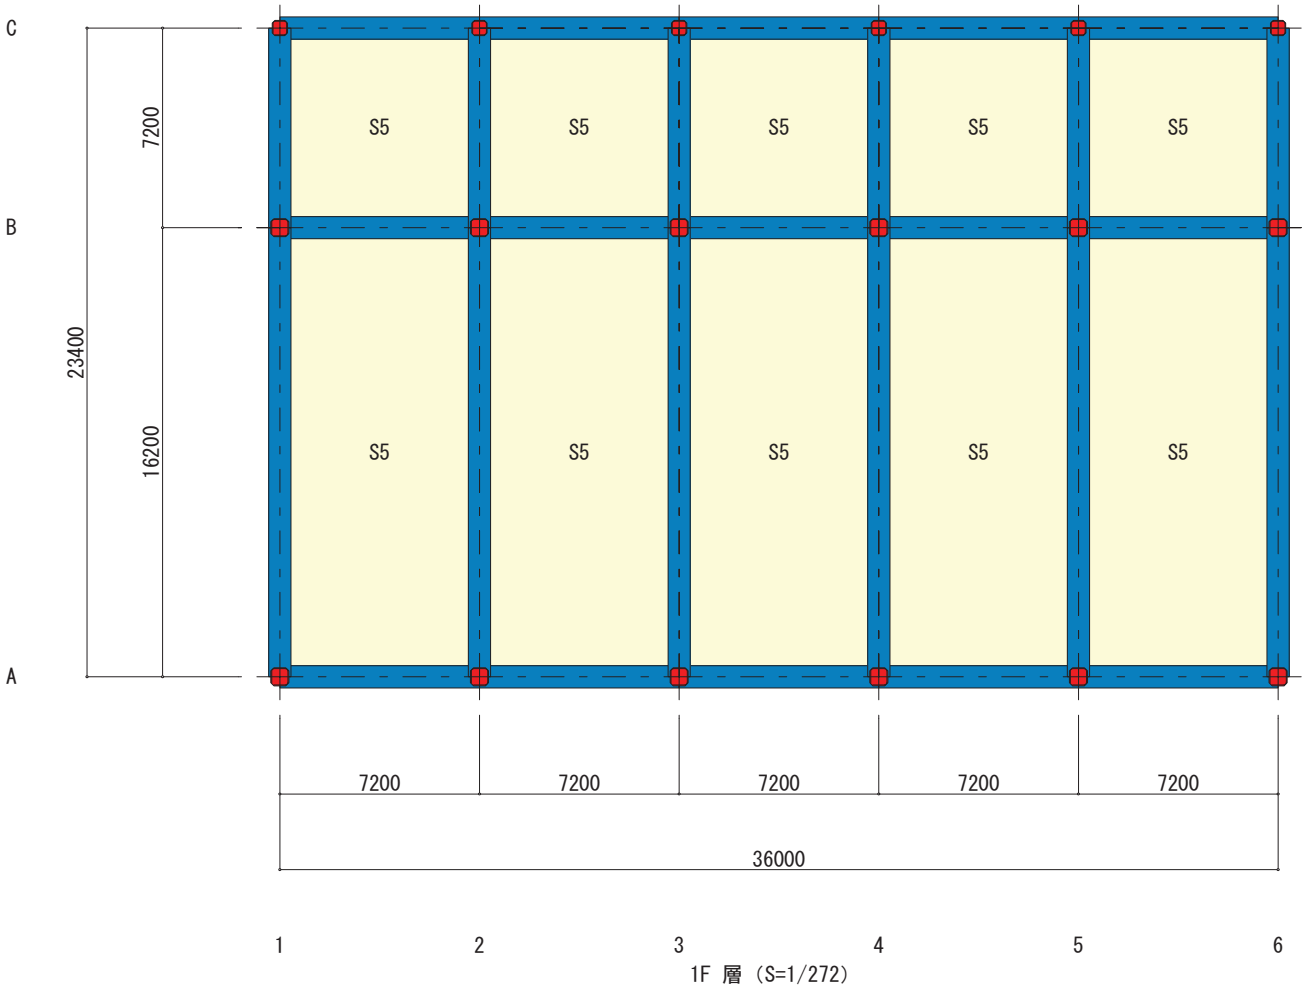

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

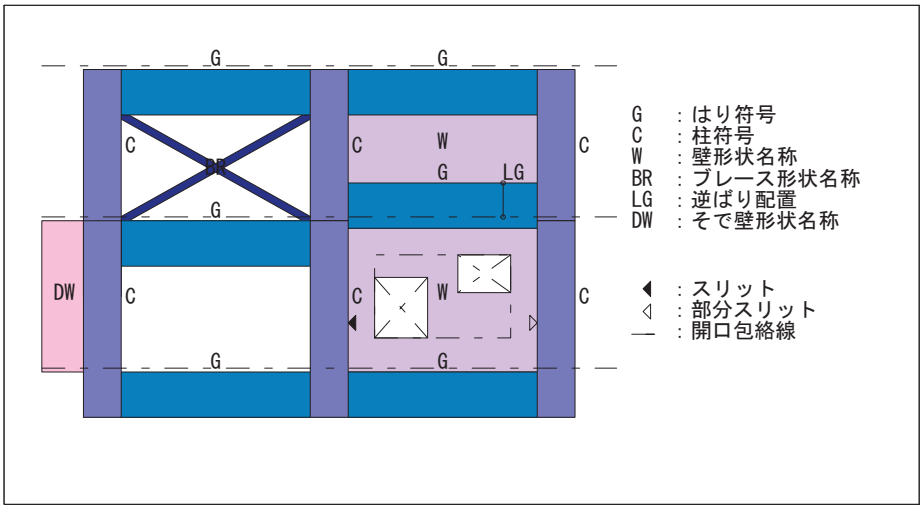

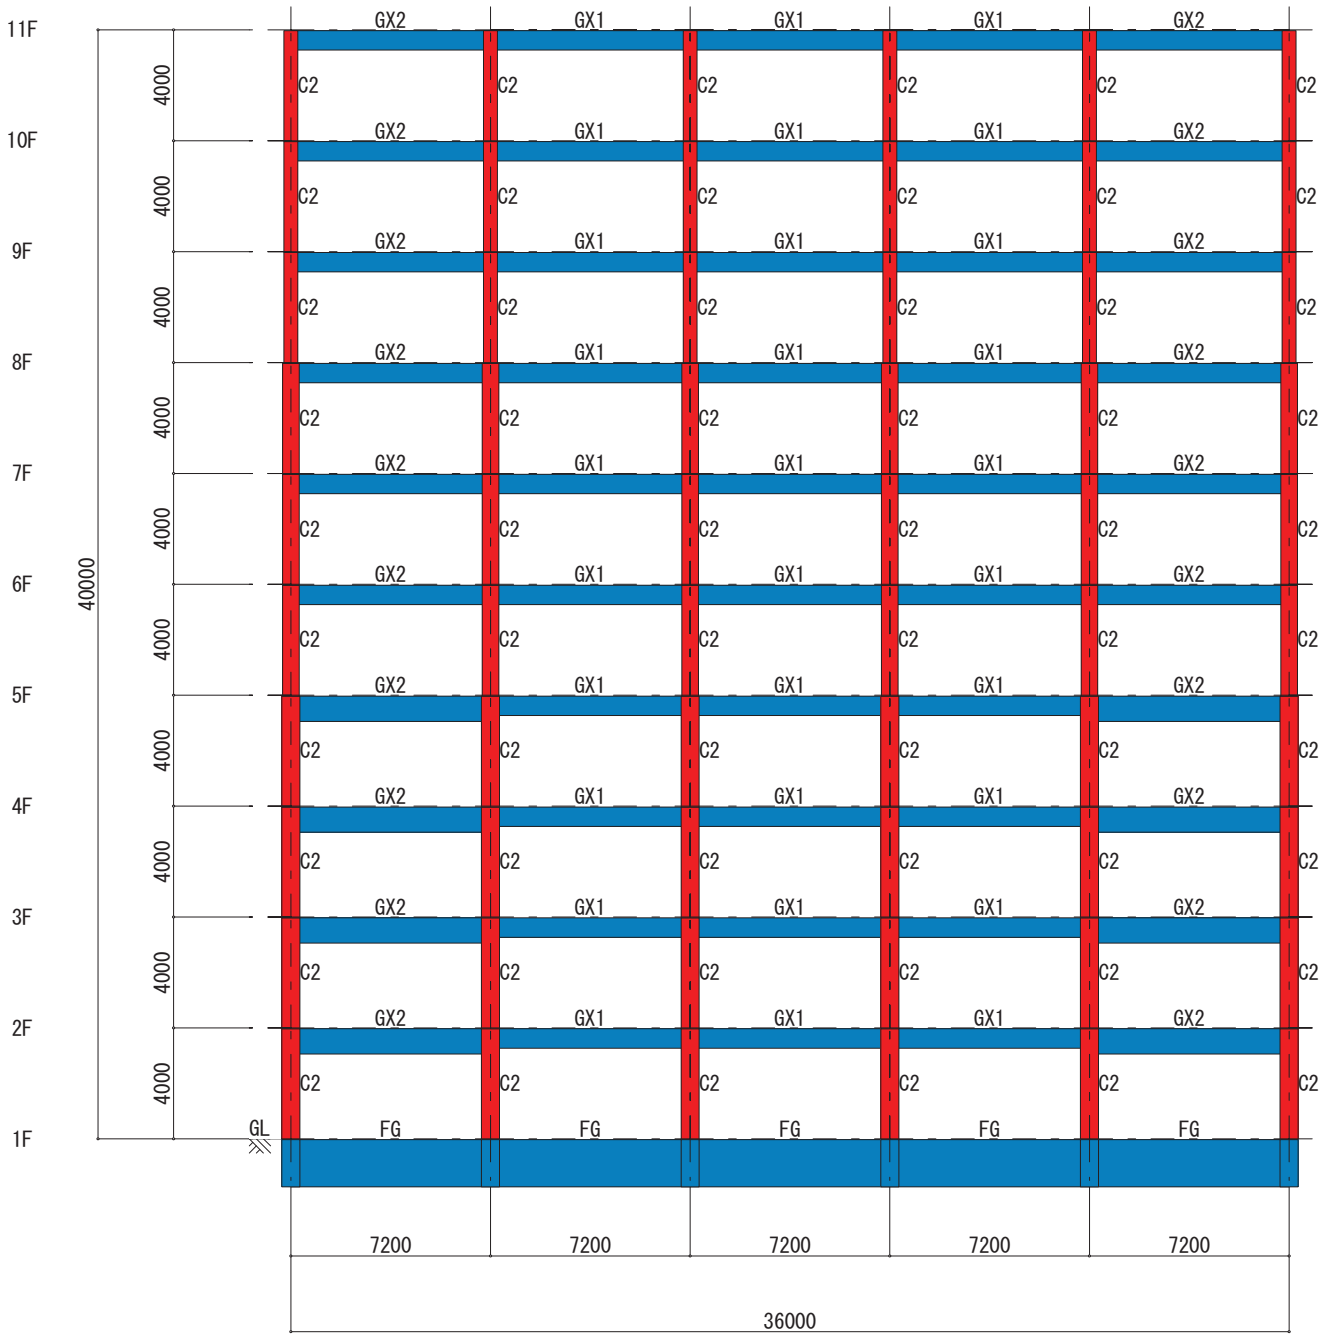
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

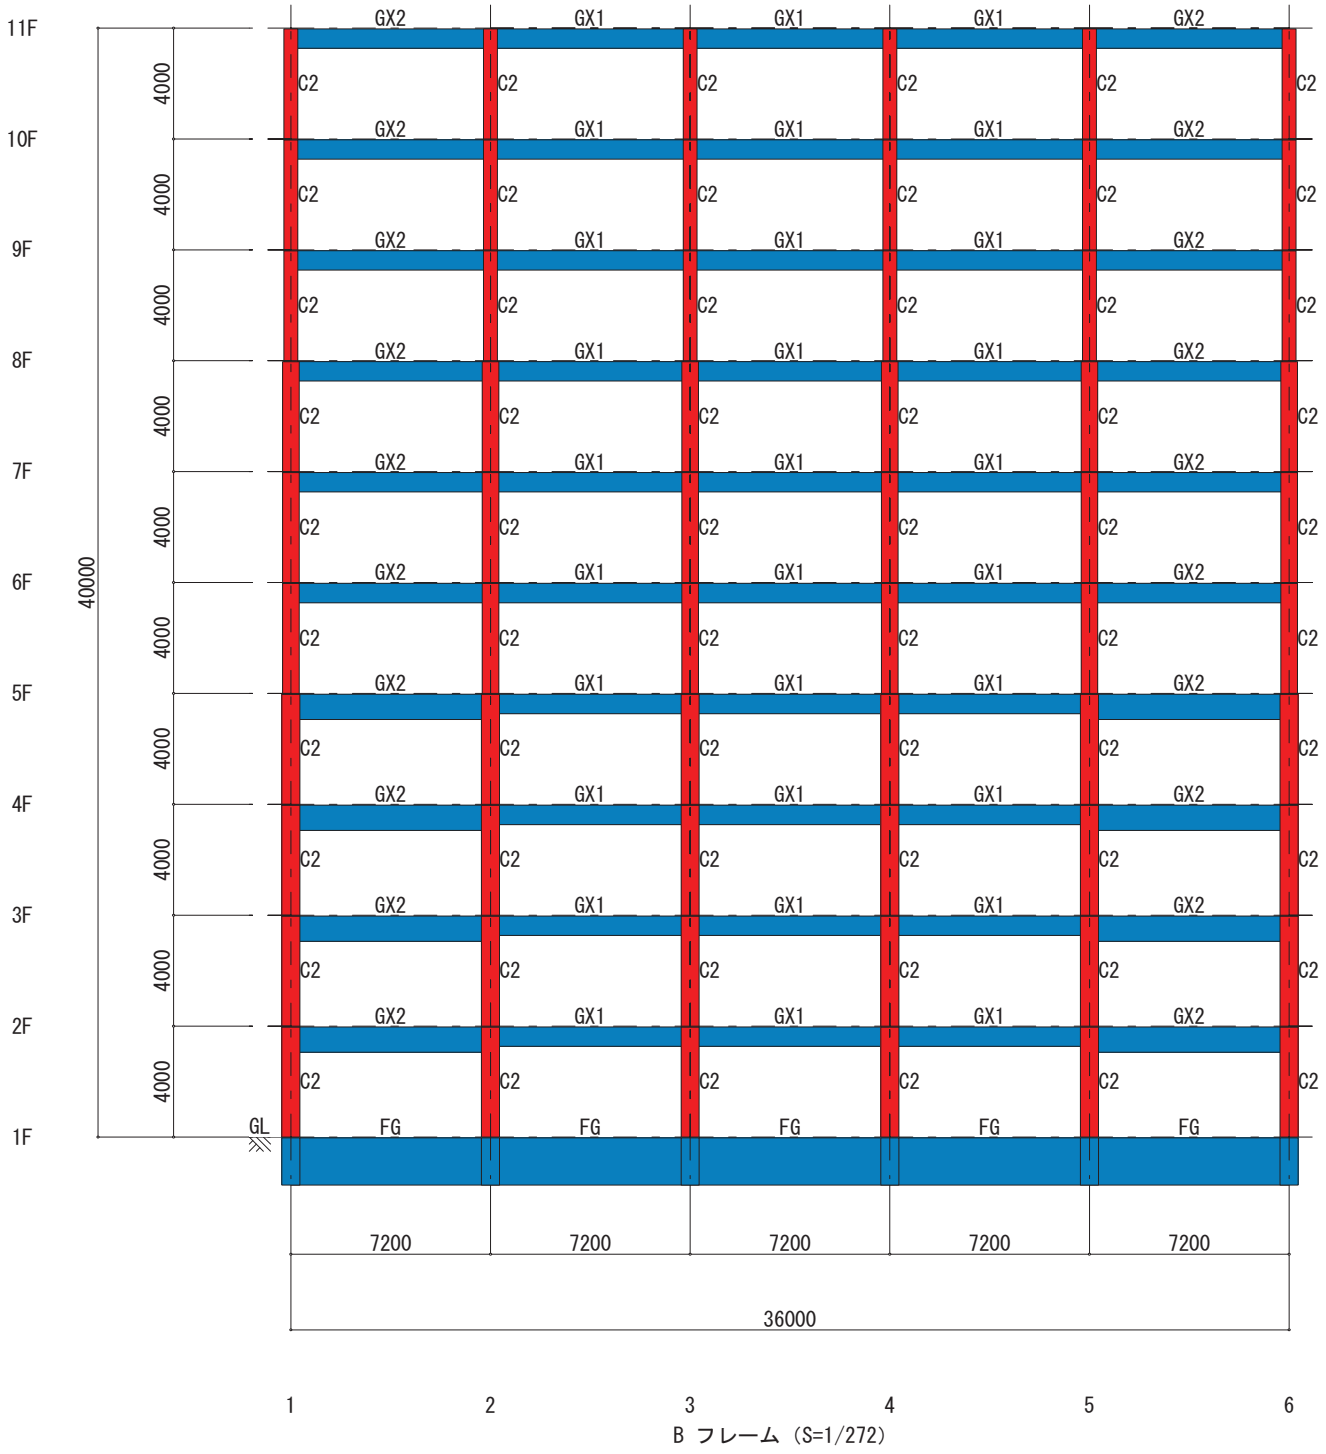
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

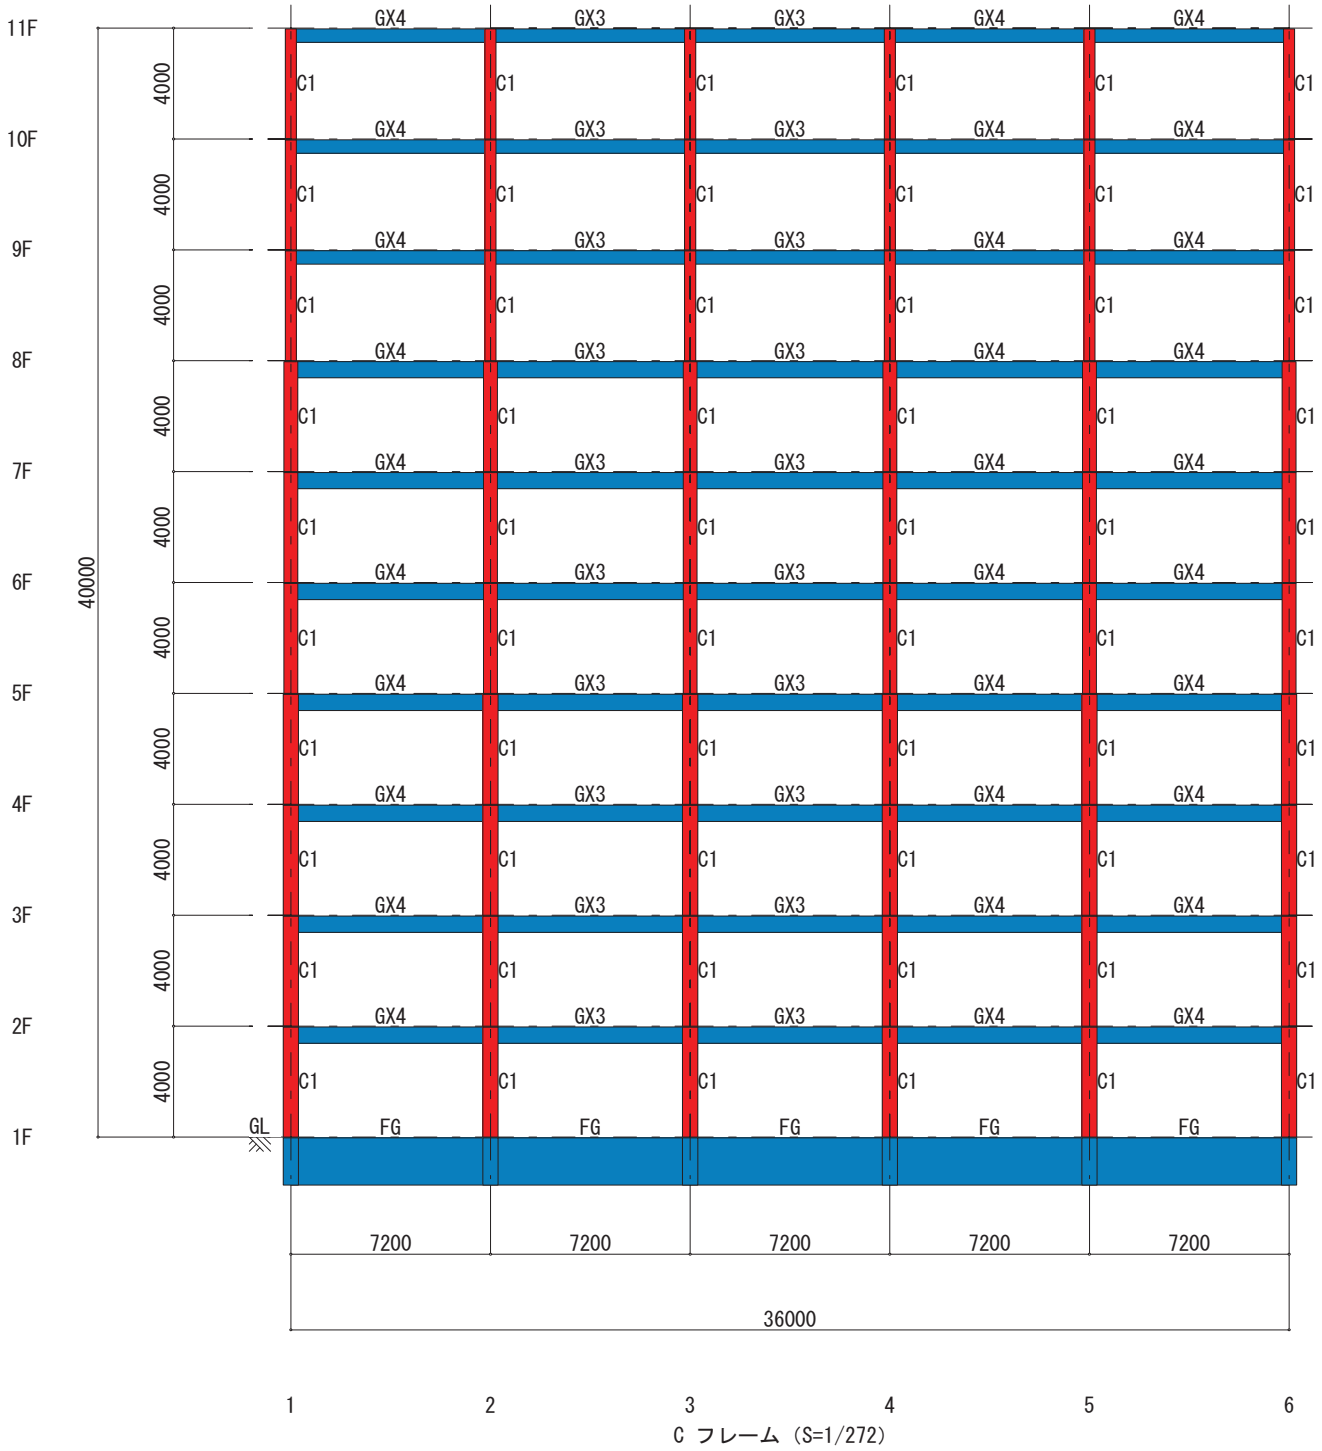
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

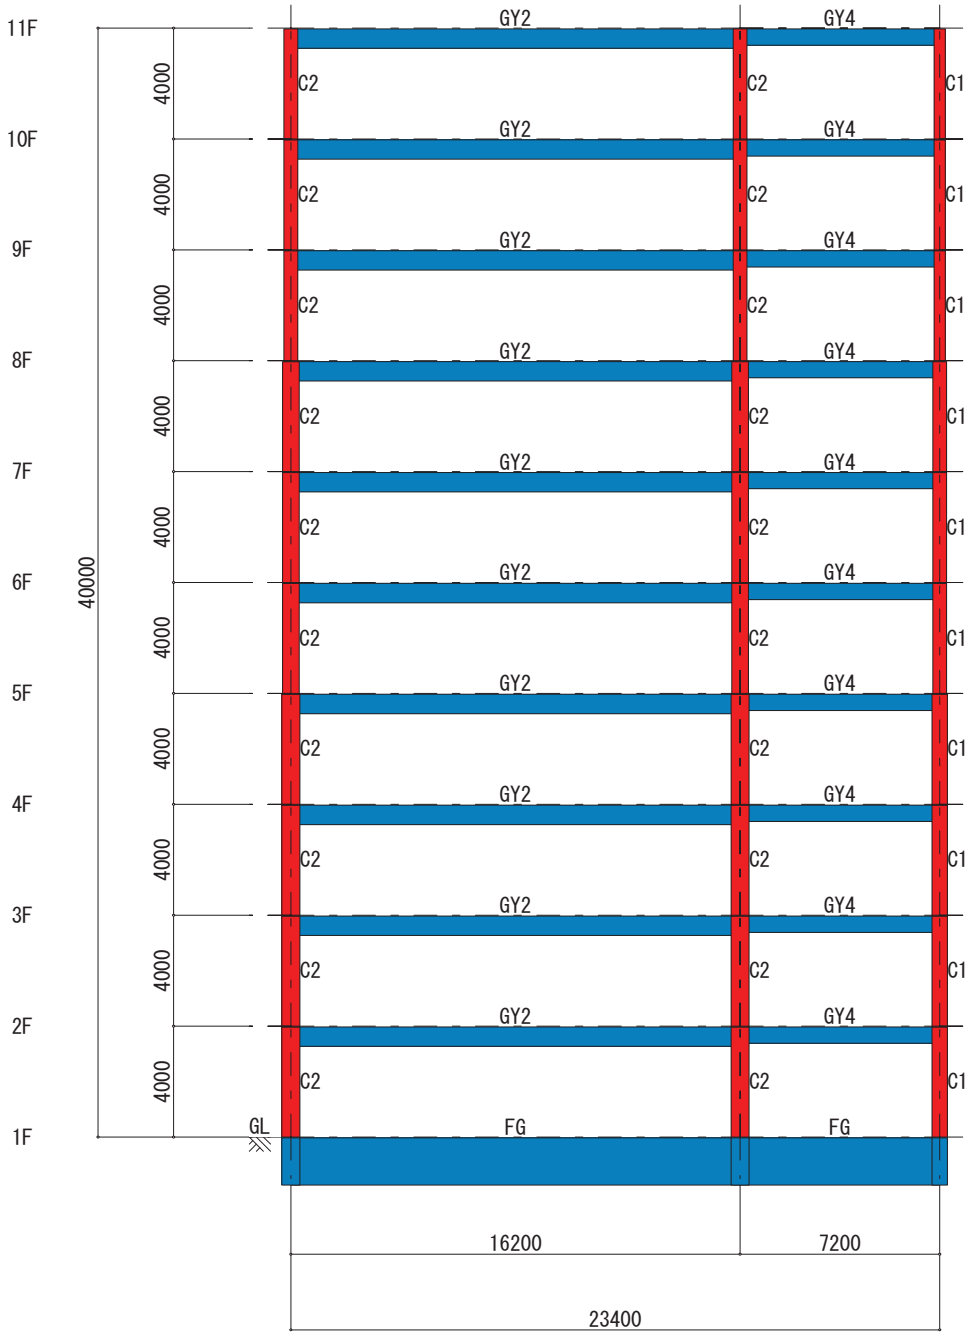
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
16200
7200
23400
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

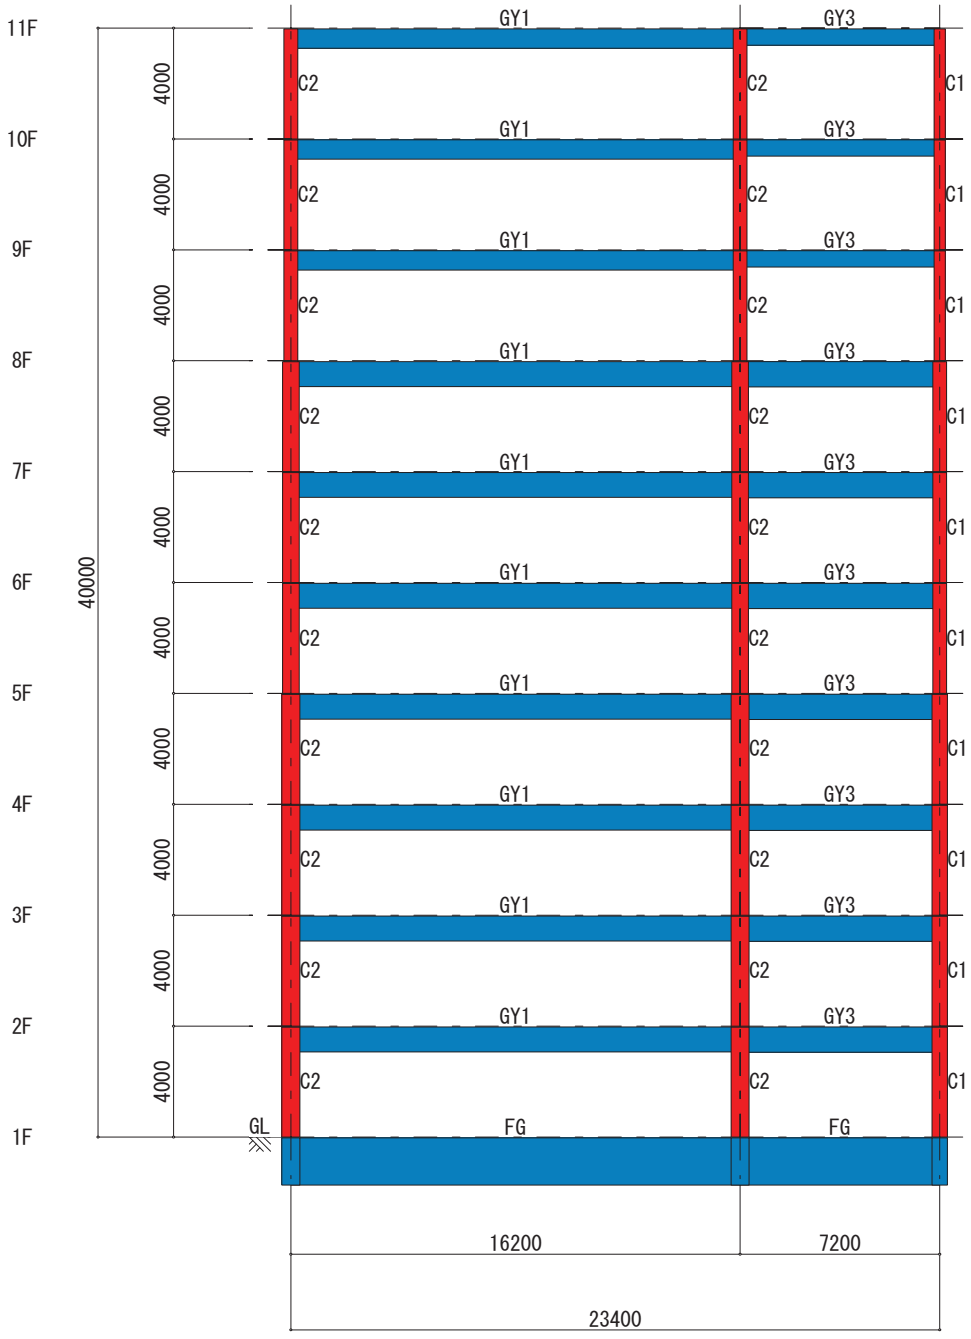
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
16200
7200
23400
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

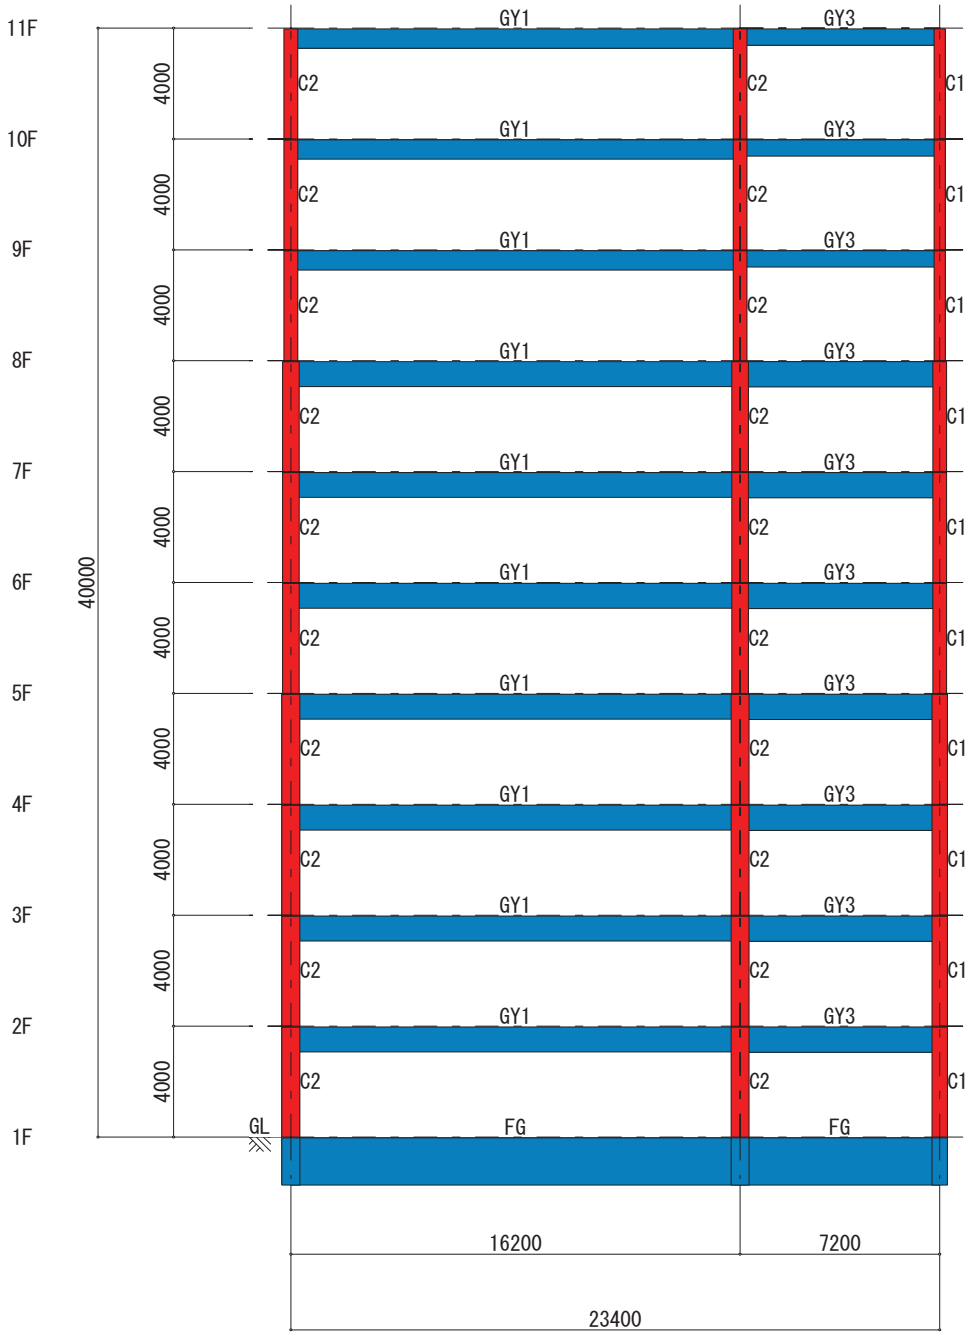
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
16200
7200
23400
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

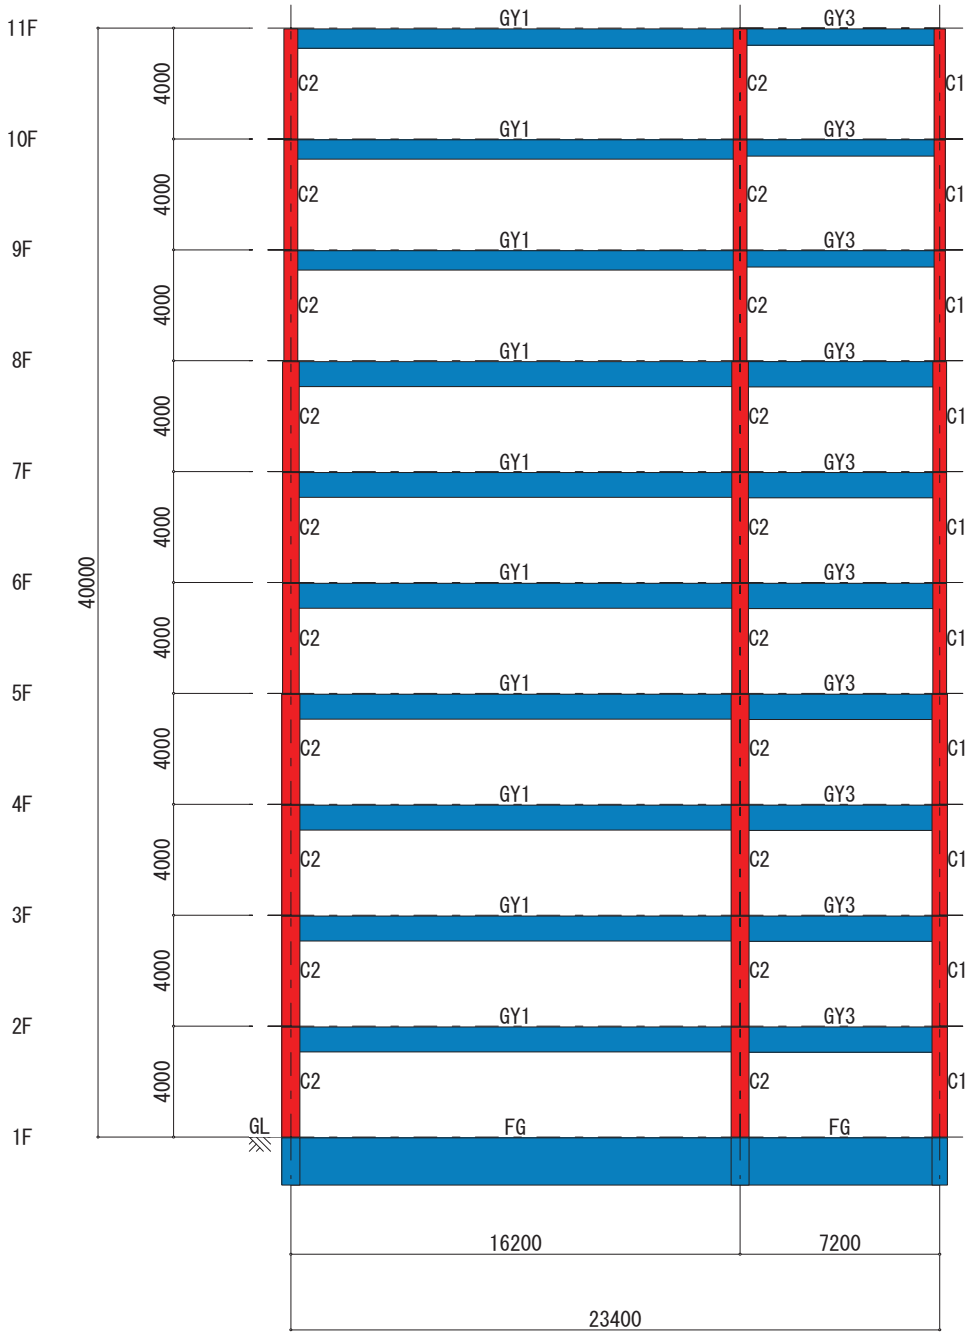
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
16200
7200
23400
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

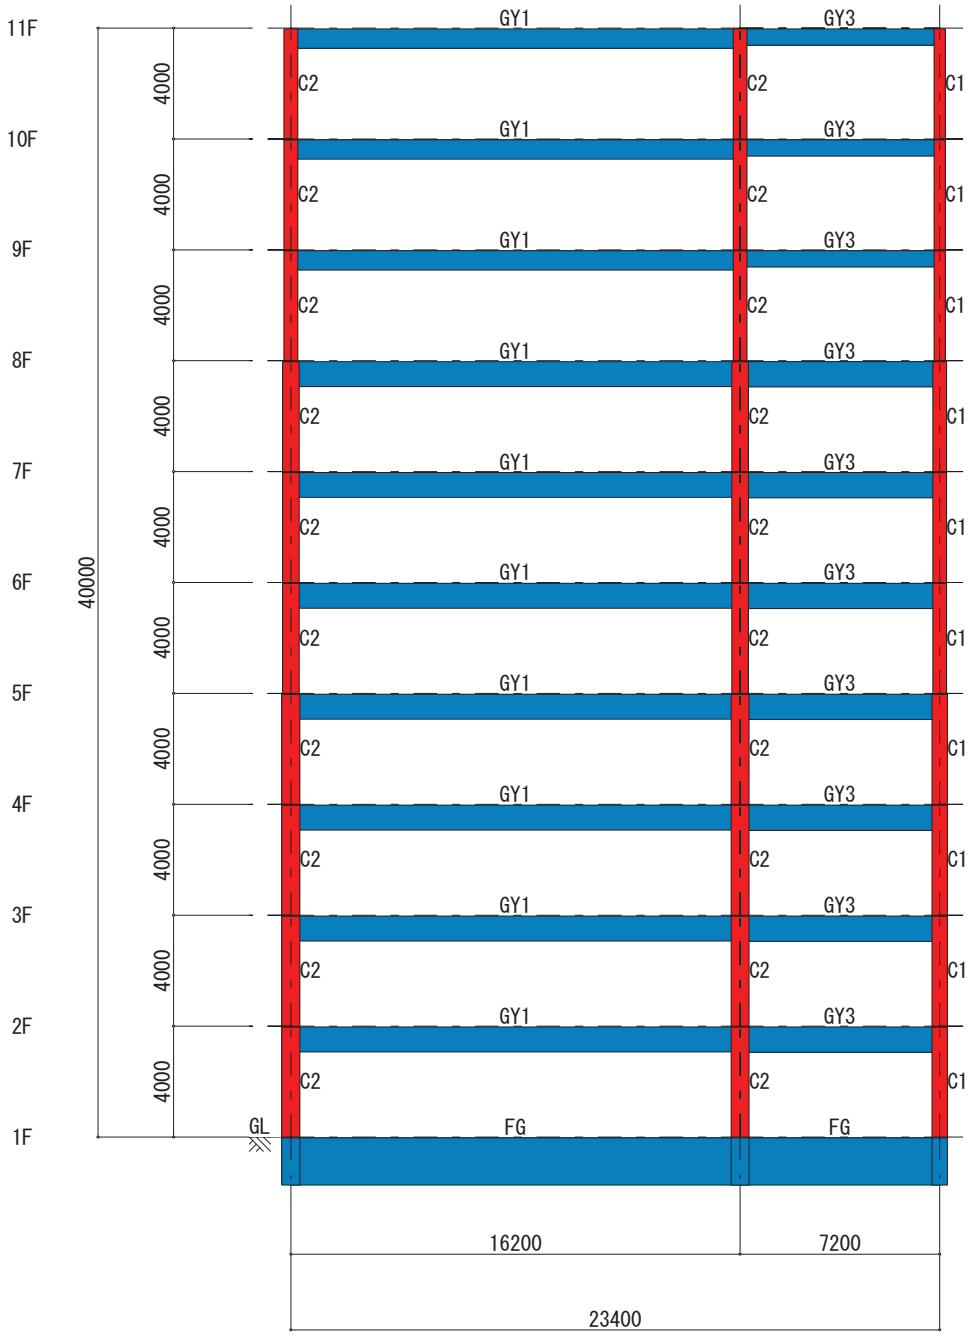
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
16200
7200
23400
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

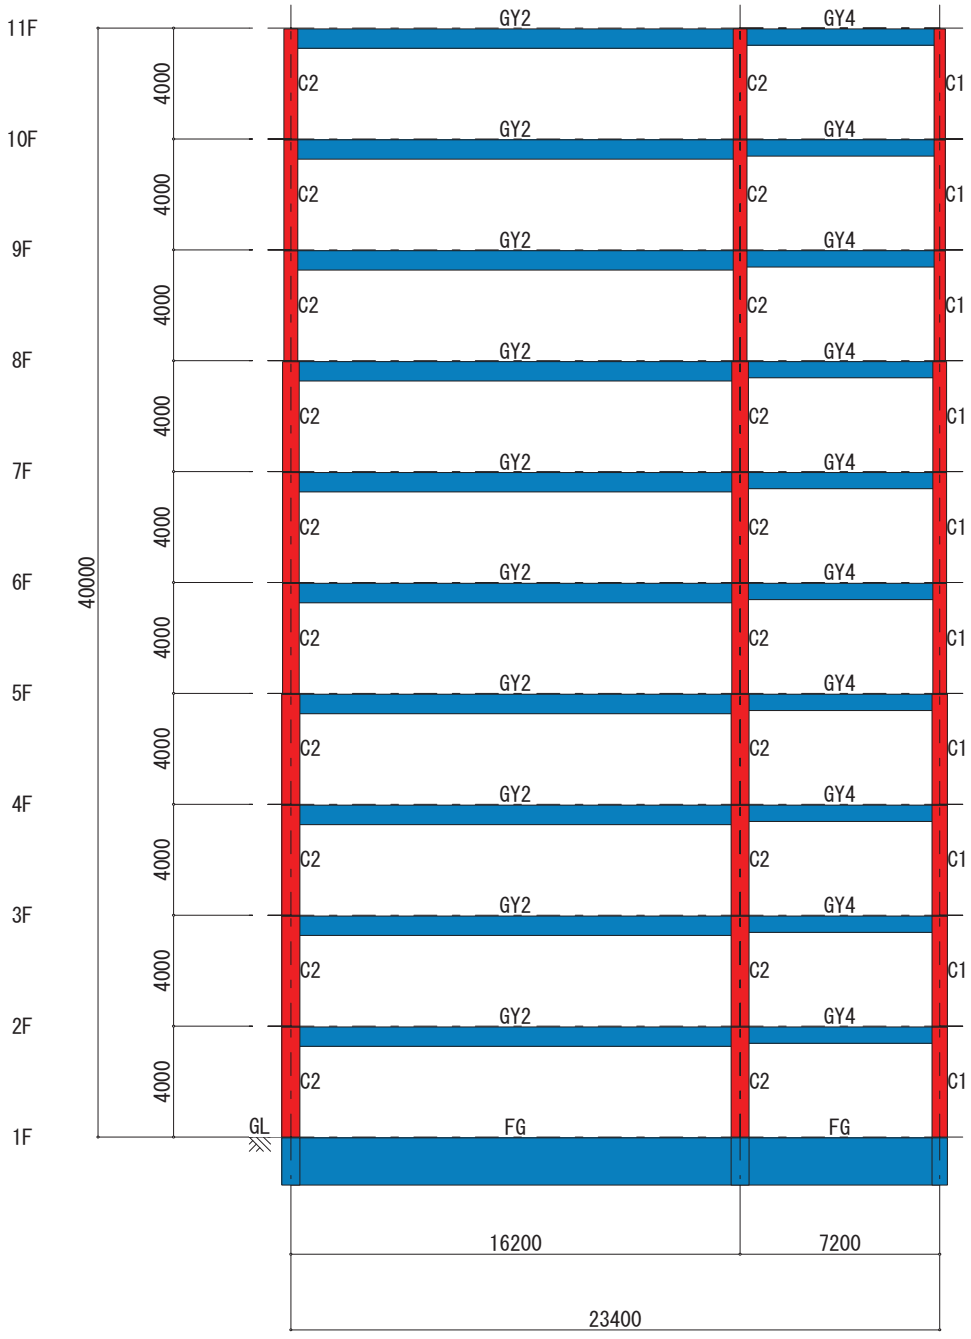
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
40000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
16200
7200
23400
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 170
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー
上端筋	1段筋	8-D32
	2段筋	8-D32
下端筋	2段筋	8-D32
	1段筋	8-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		ー

b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX2
層		2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-912x302x18x34(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX3	GX3
層		6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x14x28(18)	H形-700x300x14x28(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX4	GX4	GX4
層		9F ～ 11F	2F ～ 5F	6F ～ 8F	9F ～ 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-488x300x11x18(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY2
層		2F ～ 5F	6F ～ 8F	9F ～ 11F	2F ～ 5F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x40(18)	H形-900x350x19x36(18)	H形-700x350x16x32(18)	H形-700x350x16x28(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY3	GY3
層		6F ～ 8F	9F ～ 11F	2F ～ 5F	6F ～ 8F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-700x350x14x28(18)	H形-700x350x14x25(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY3	GY4	GY4	GY4
層		9F ～ 11F	2F ～ 5F	6F ～ 8F	9F ～ 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C2
階		1F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	1F - 4F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-550x550x28(98)	角鋼-500x500x25(87.5)	角鋼-400x400x16(56)	角鋼-650x650x32(112)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2
階		5F - 7F	8F - 10F
位 置		全断面	全断面
断 面			
鉄骨断面(mm)		角鋼-600x600x40(140)	角鋼-500x500x22(77)
柱脚根巻き	柱符号		
	高さ(cm)		
接合部名称	端部		
	継手		

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td ：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
c	x方向	直接	S2		
105	x方向	直接	a	270.0	b1
			c	1080.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	270.0	b1
			d	1080.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-11F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ
9F-11F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-8F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-11F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[＊：D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　：　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
　　：　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

層名	はり	柱
11F	---	---
10F	---	---
9F	---	---
8F	---	---
7F	---	---
6F	---	---
5F	---	---
4F	---	---
3F	---	---
2F	---	---
1F	400	---

I-3.4.3　建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 1.200　(h(0.02+0.01α) による)	T = 1.200　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.800	Rt = 0.800
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.160	Ci = 0.160

I-3.8　特殊荷重

I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
Ⓢ ：特殊スラブ荷重
Ⓙ ：特殊節点荷重
Ⓦ ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重

・特殊スラブ荷重･特殊小ばり荷重･追加重量･特殊節点荷重

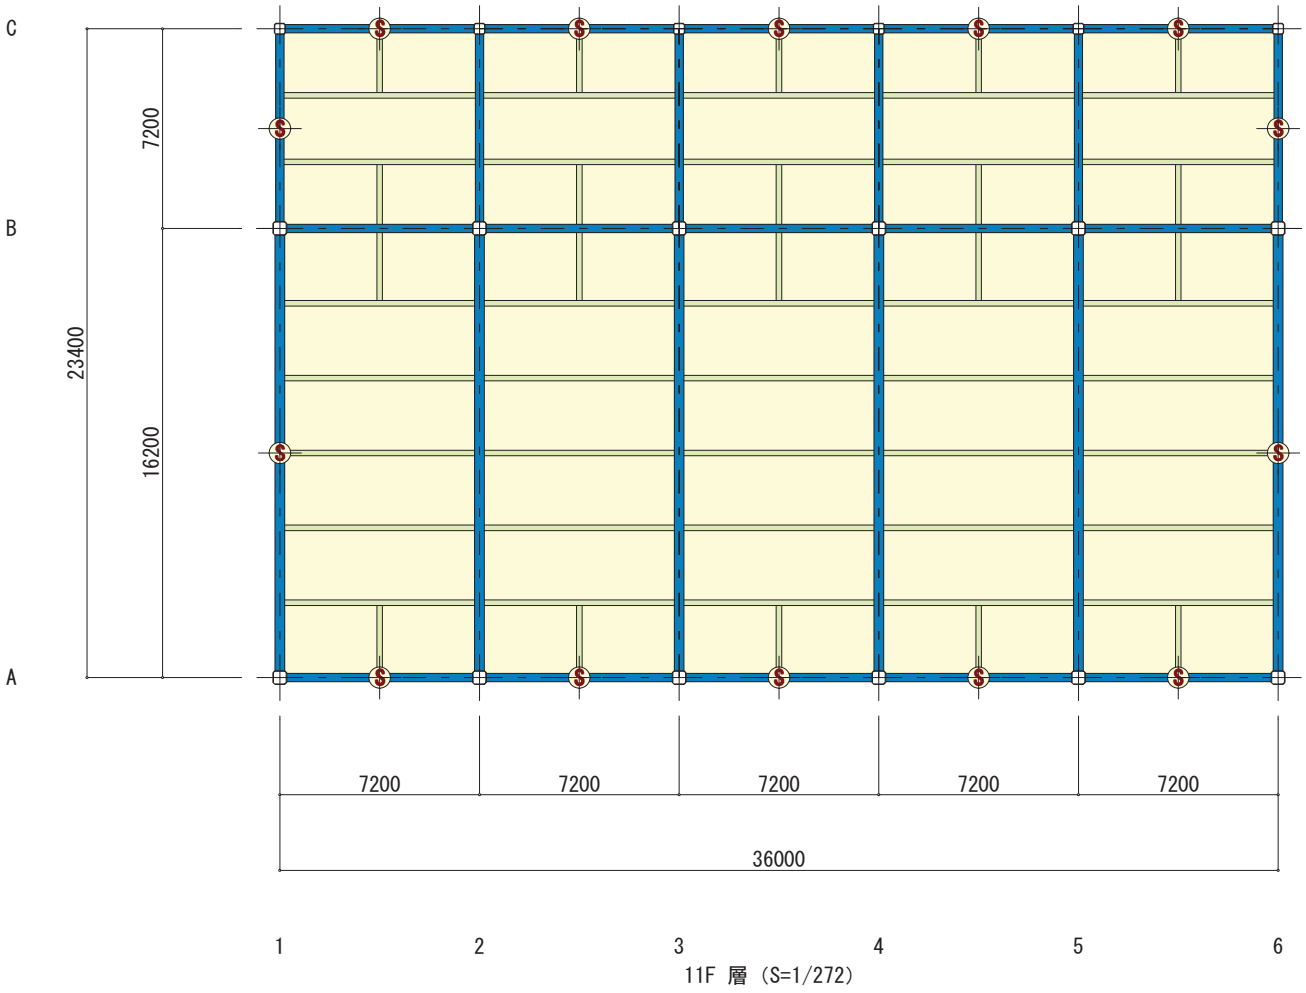

11F 層 (S=1/272)

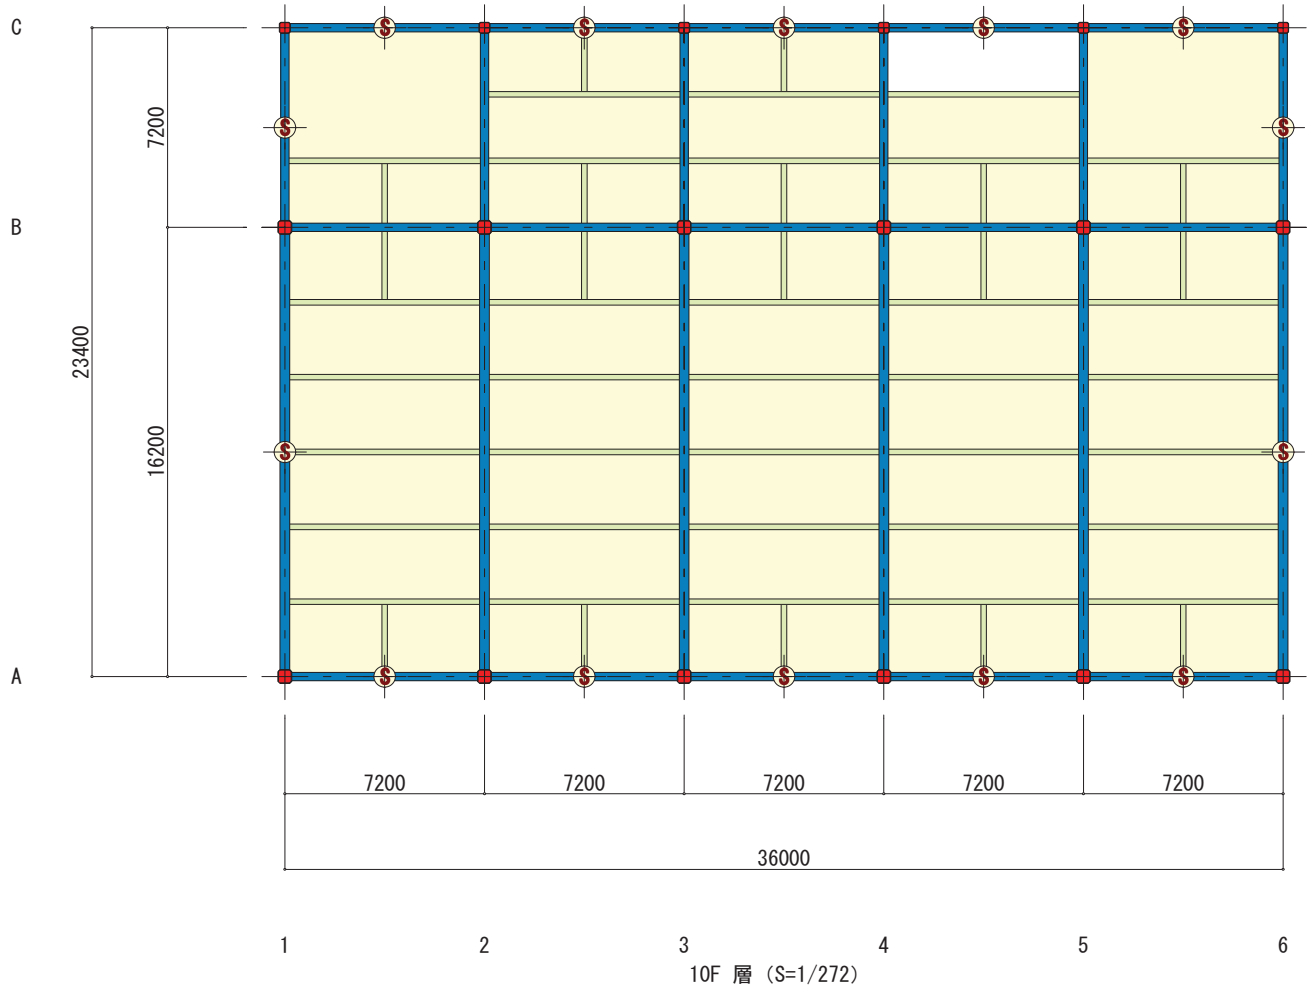

10F 層 (S=1/272)

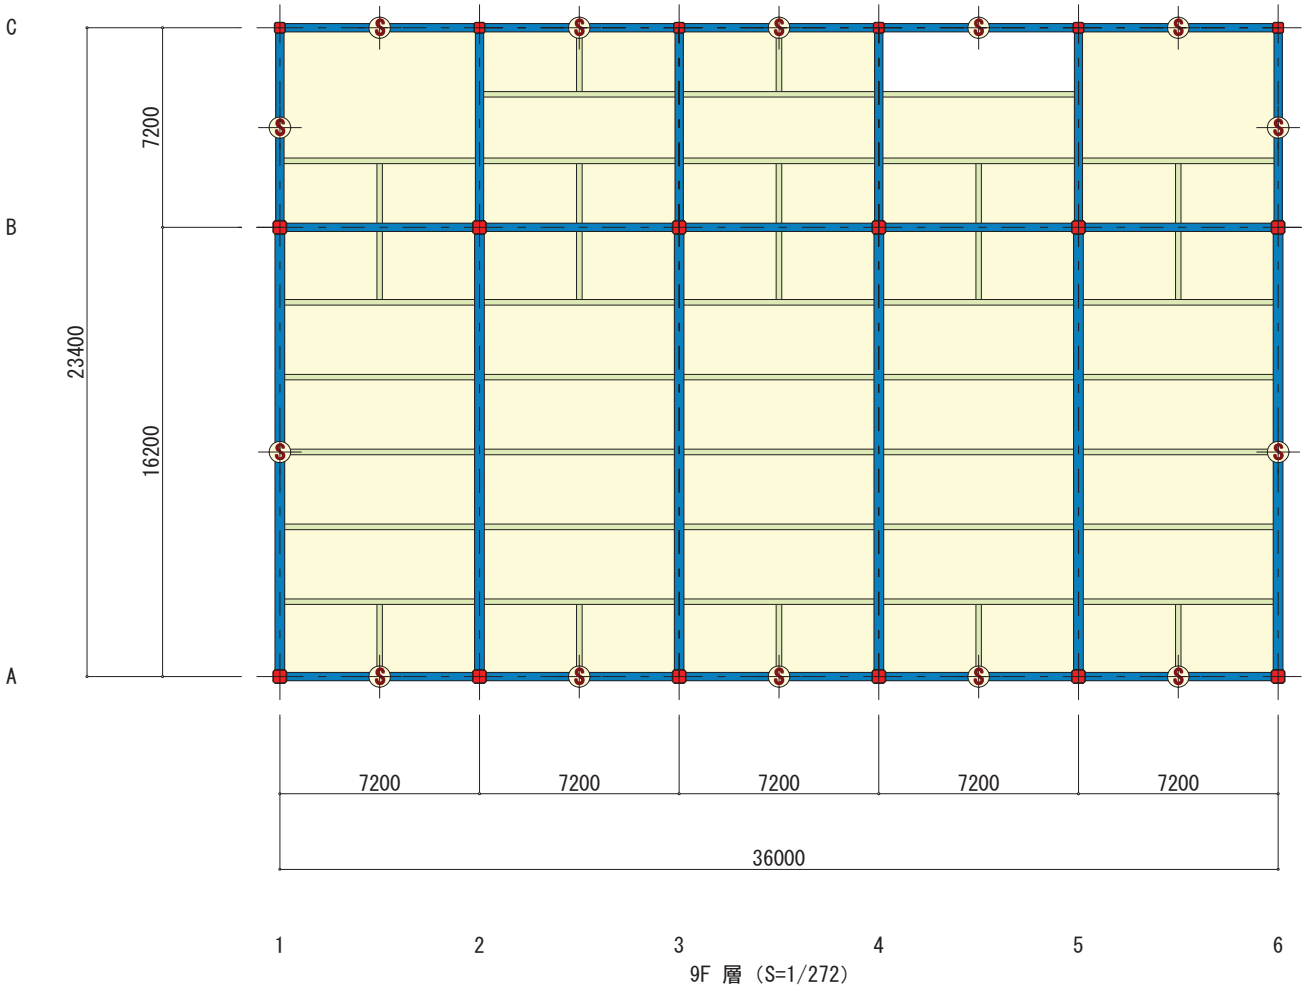

9F 層 (S=1/272)

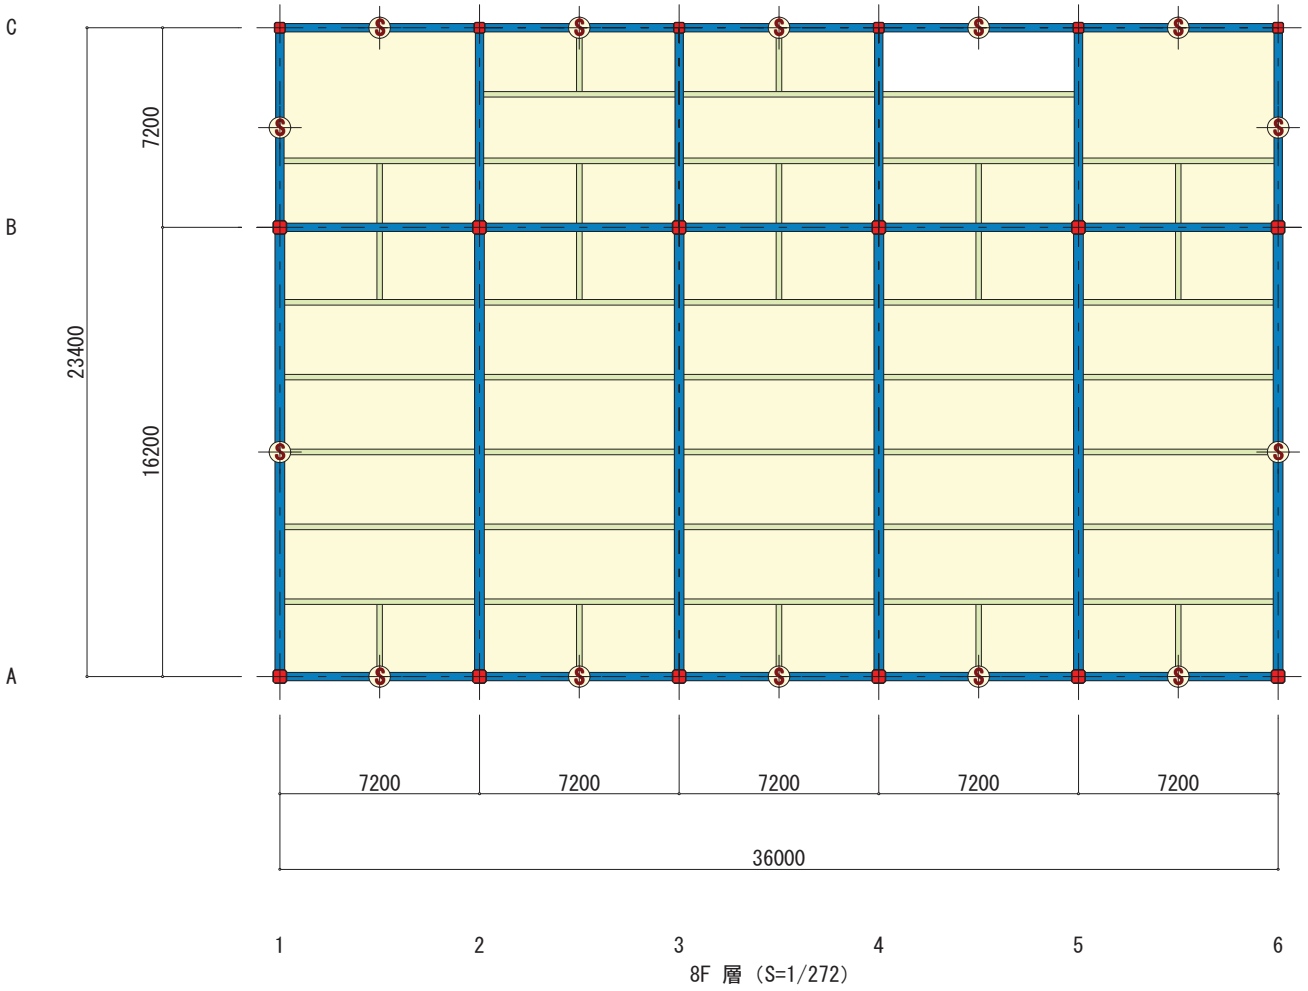

8F 層 (S=1/272)

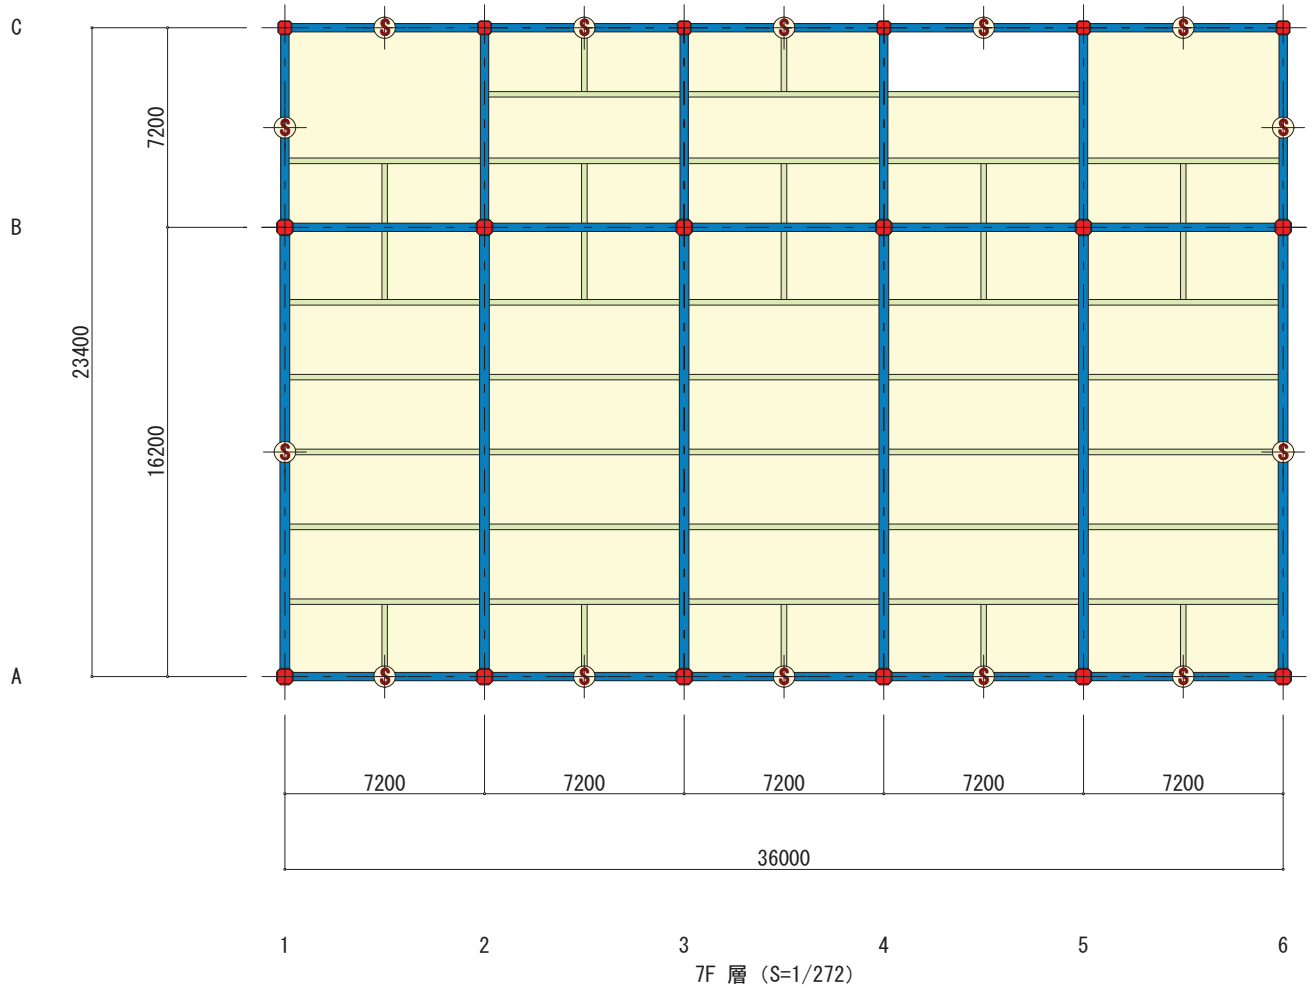

7F 層 (S=1/272)

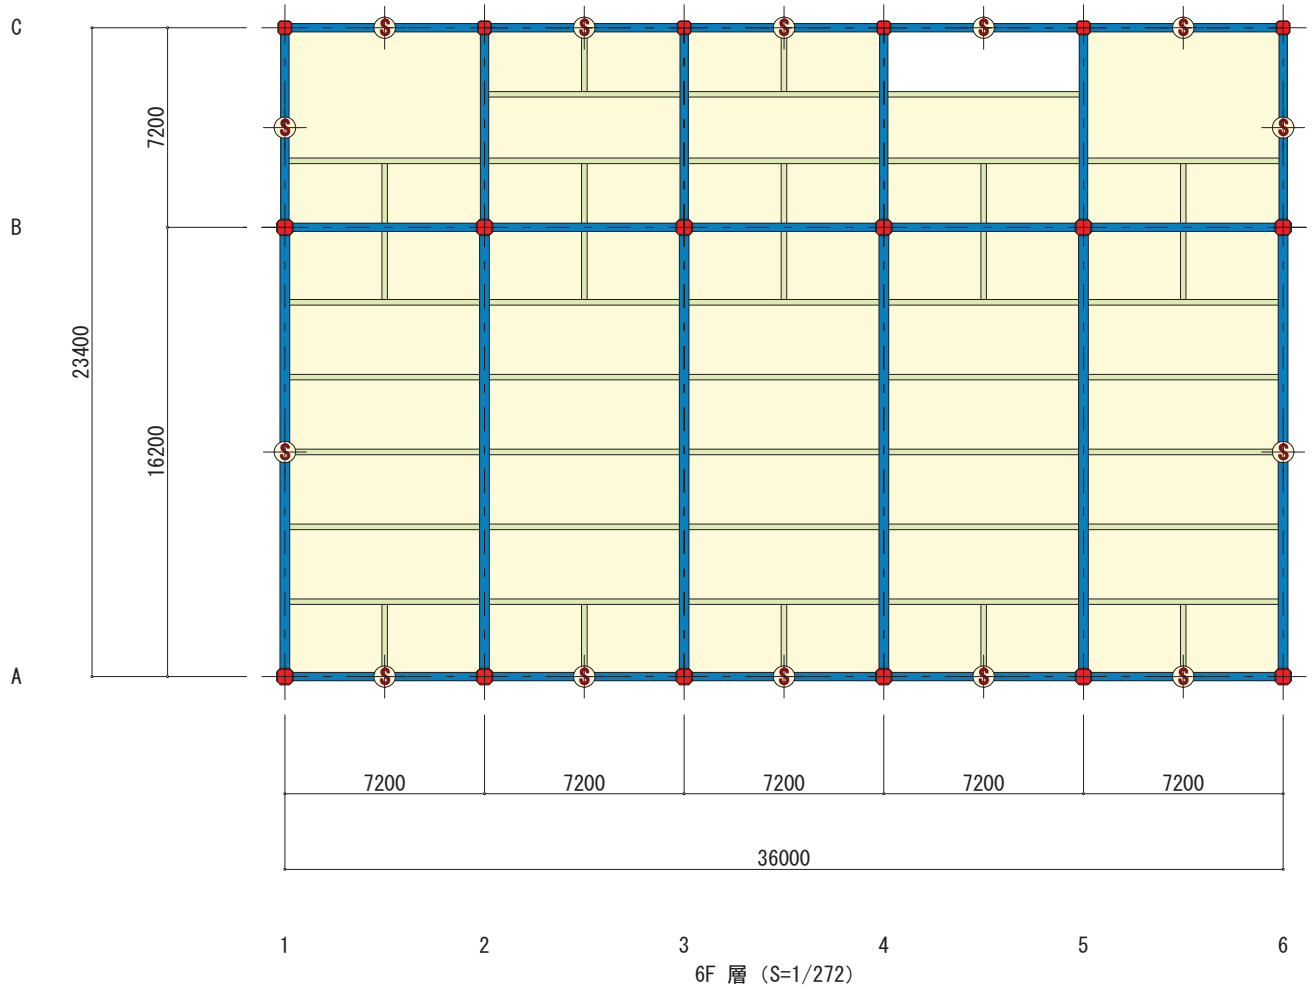

6F 層 (S=1/272)

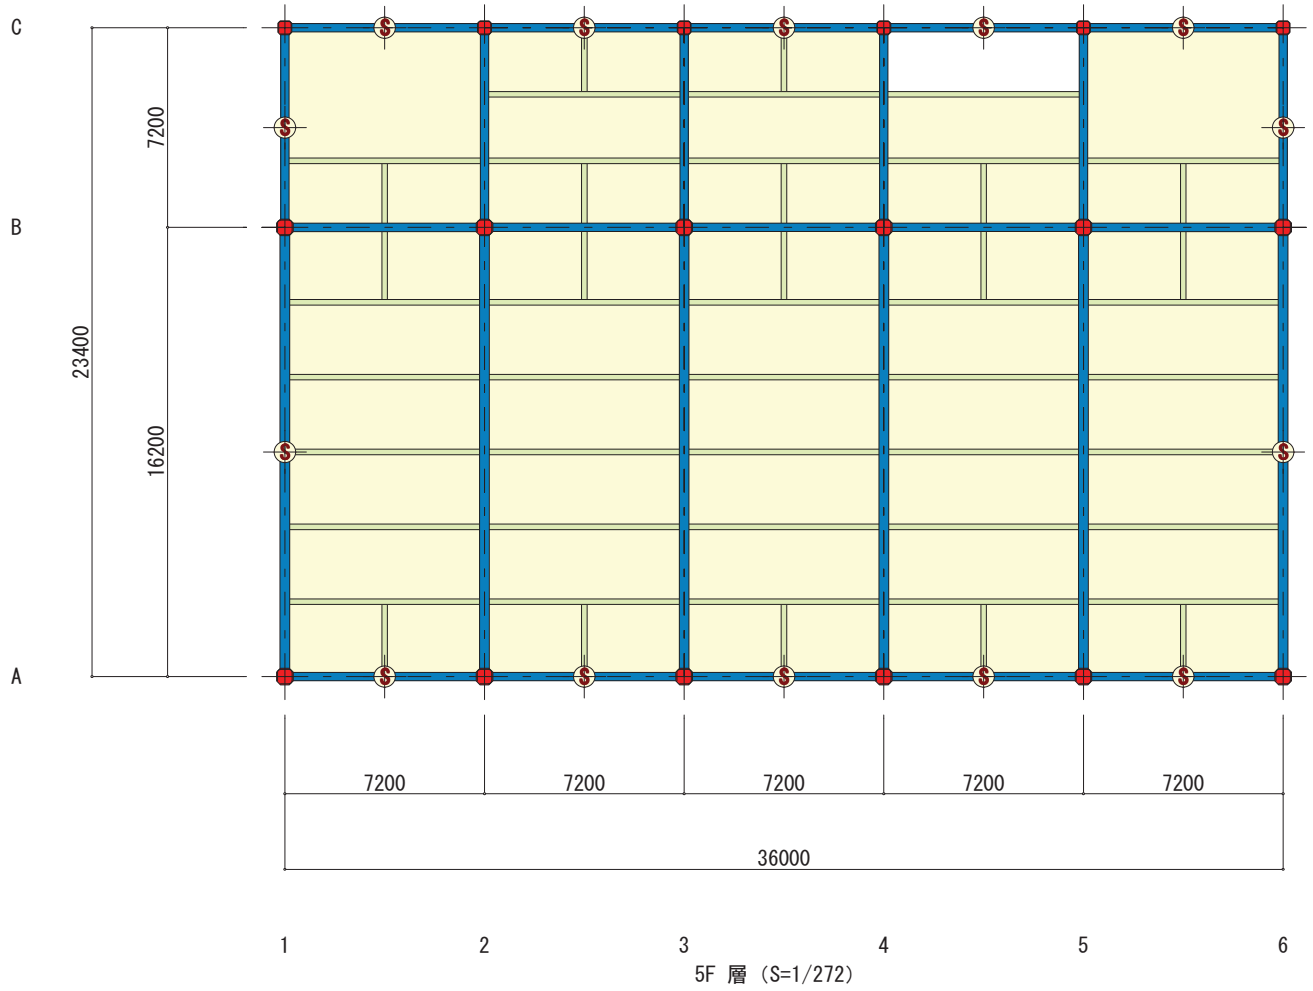

5F 層 (S=1/272)

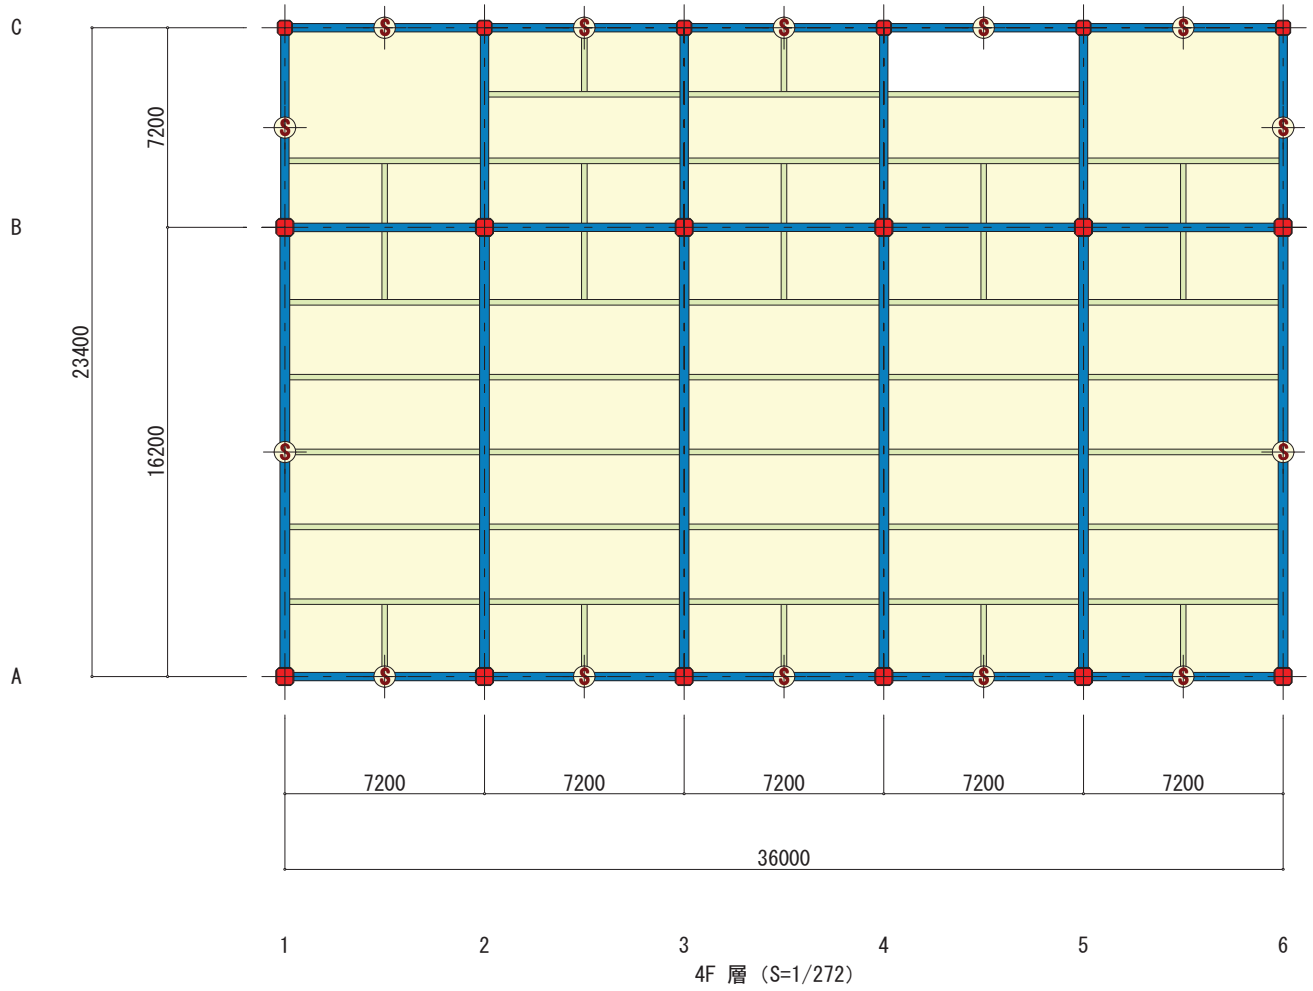

4F 層 (S=1/272)

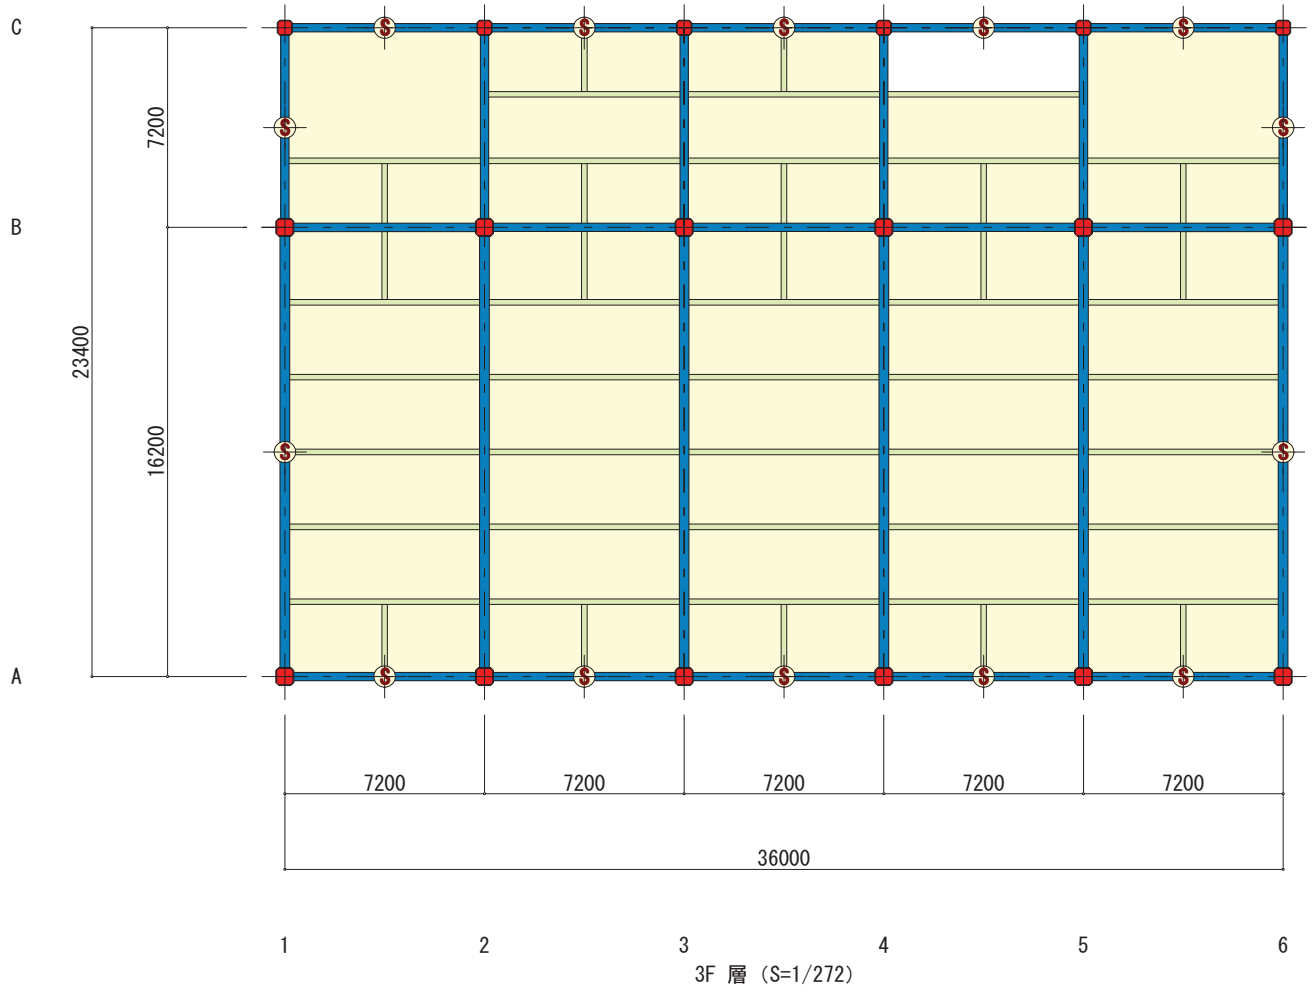

3F 層 (S=1/272)

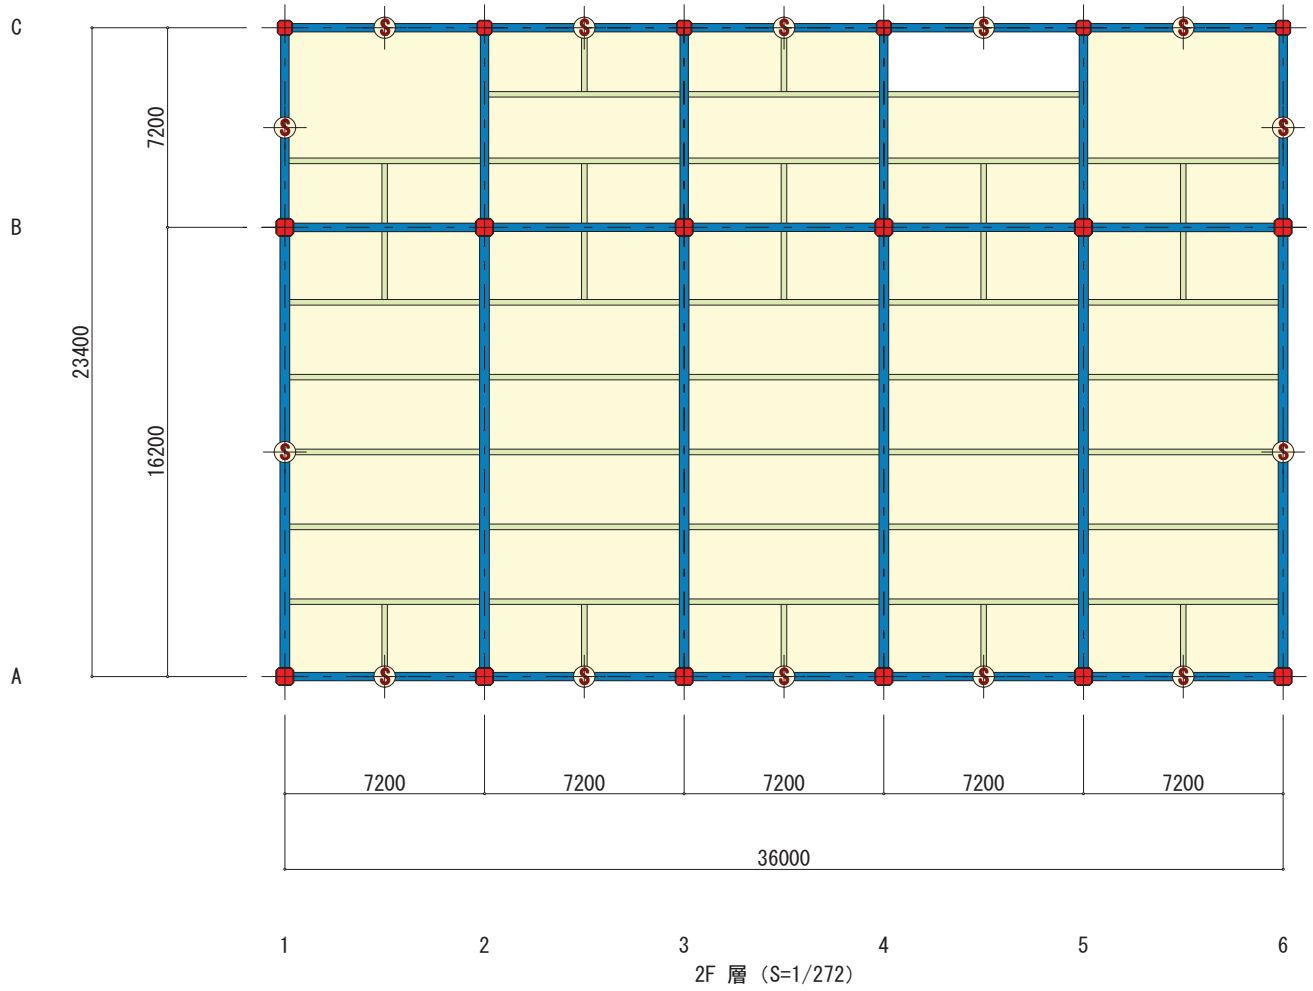

2F 層 (S=1/272)

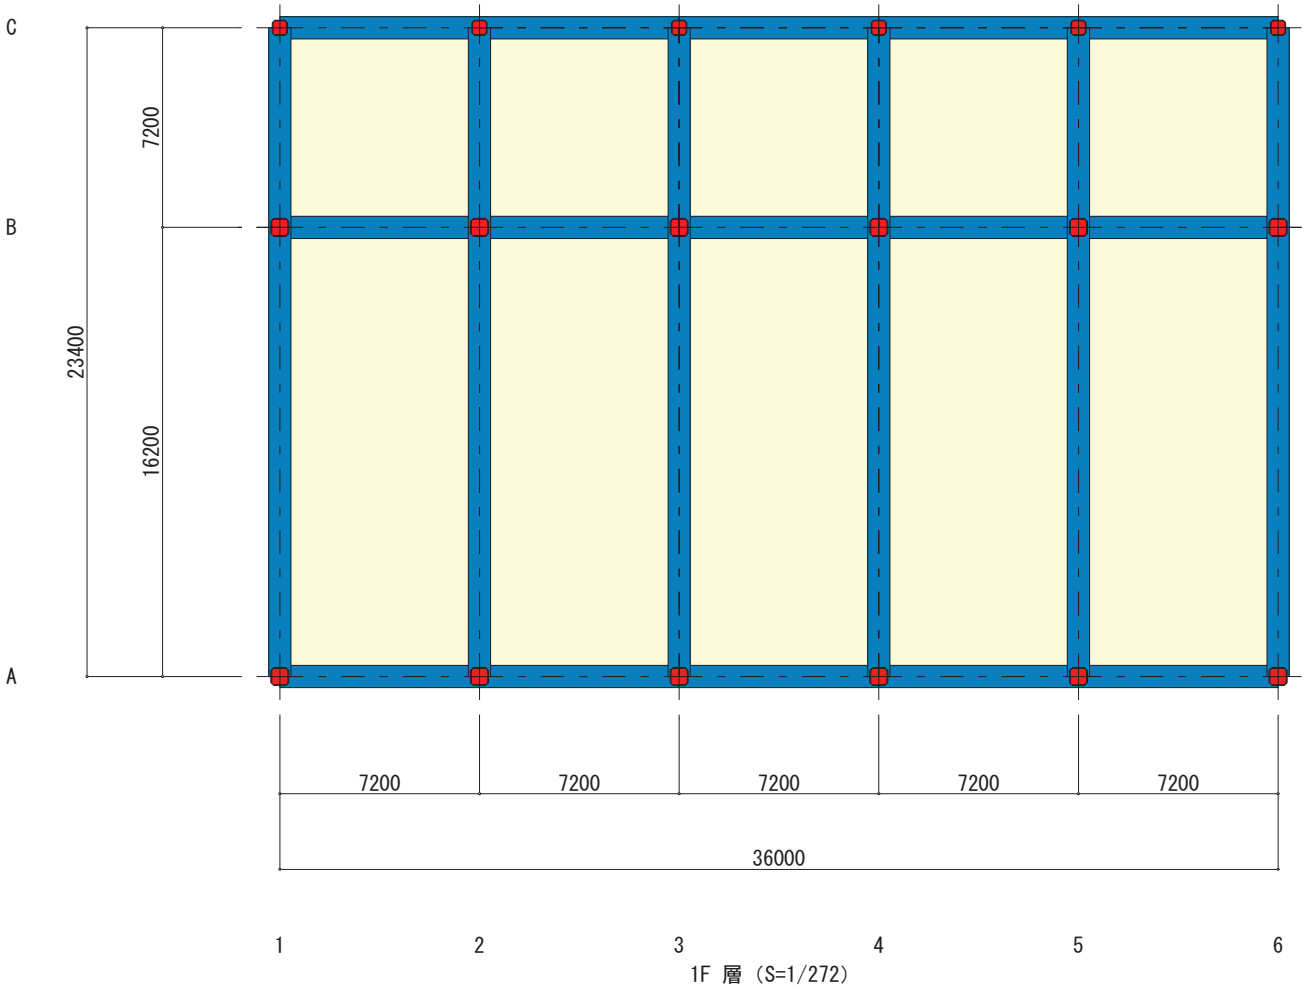

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
11F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
11F	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
6F	B	3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4　モデル化

I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0（cm）
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向（基準軸との角度）	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0（cm）
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

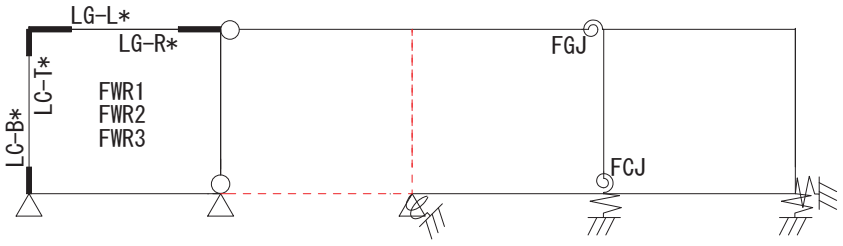

支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)

　　：ダミーばり
　　ダミー柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

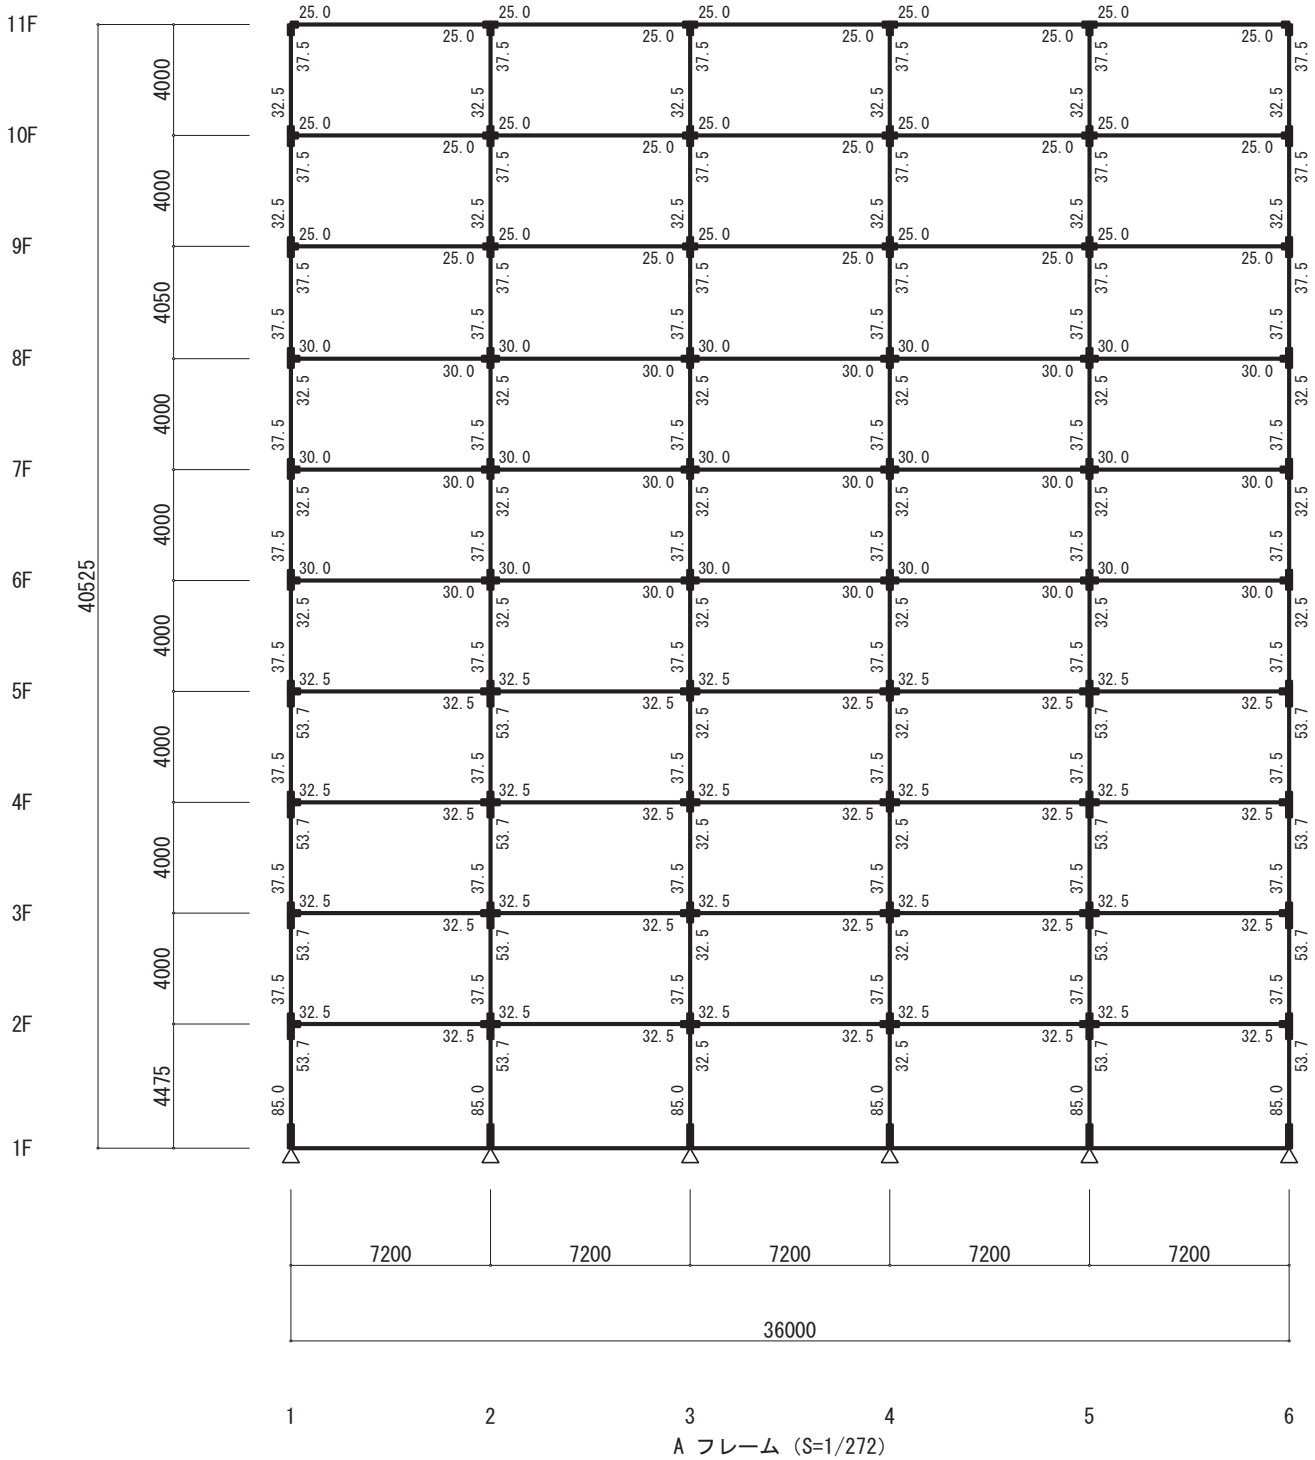
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

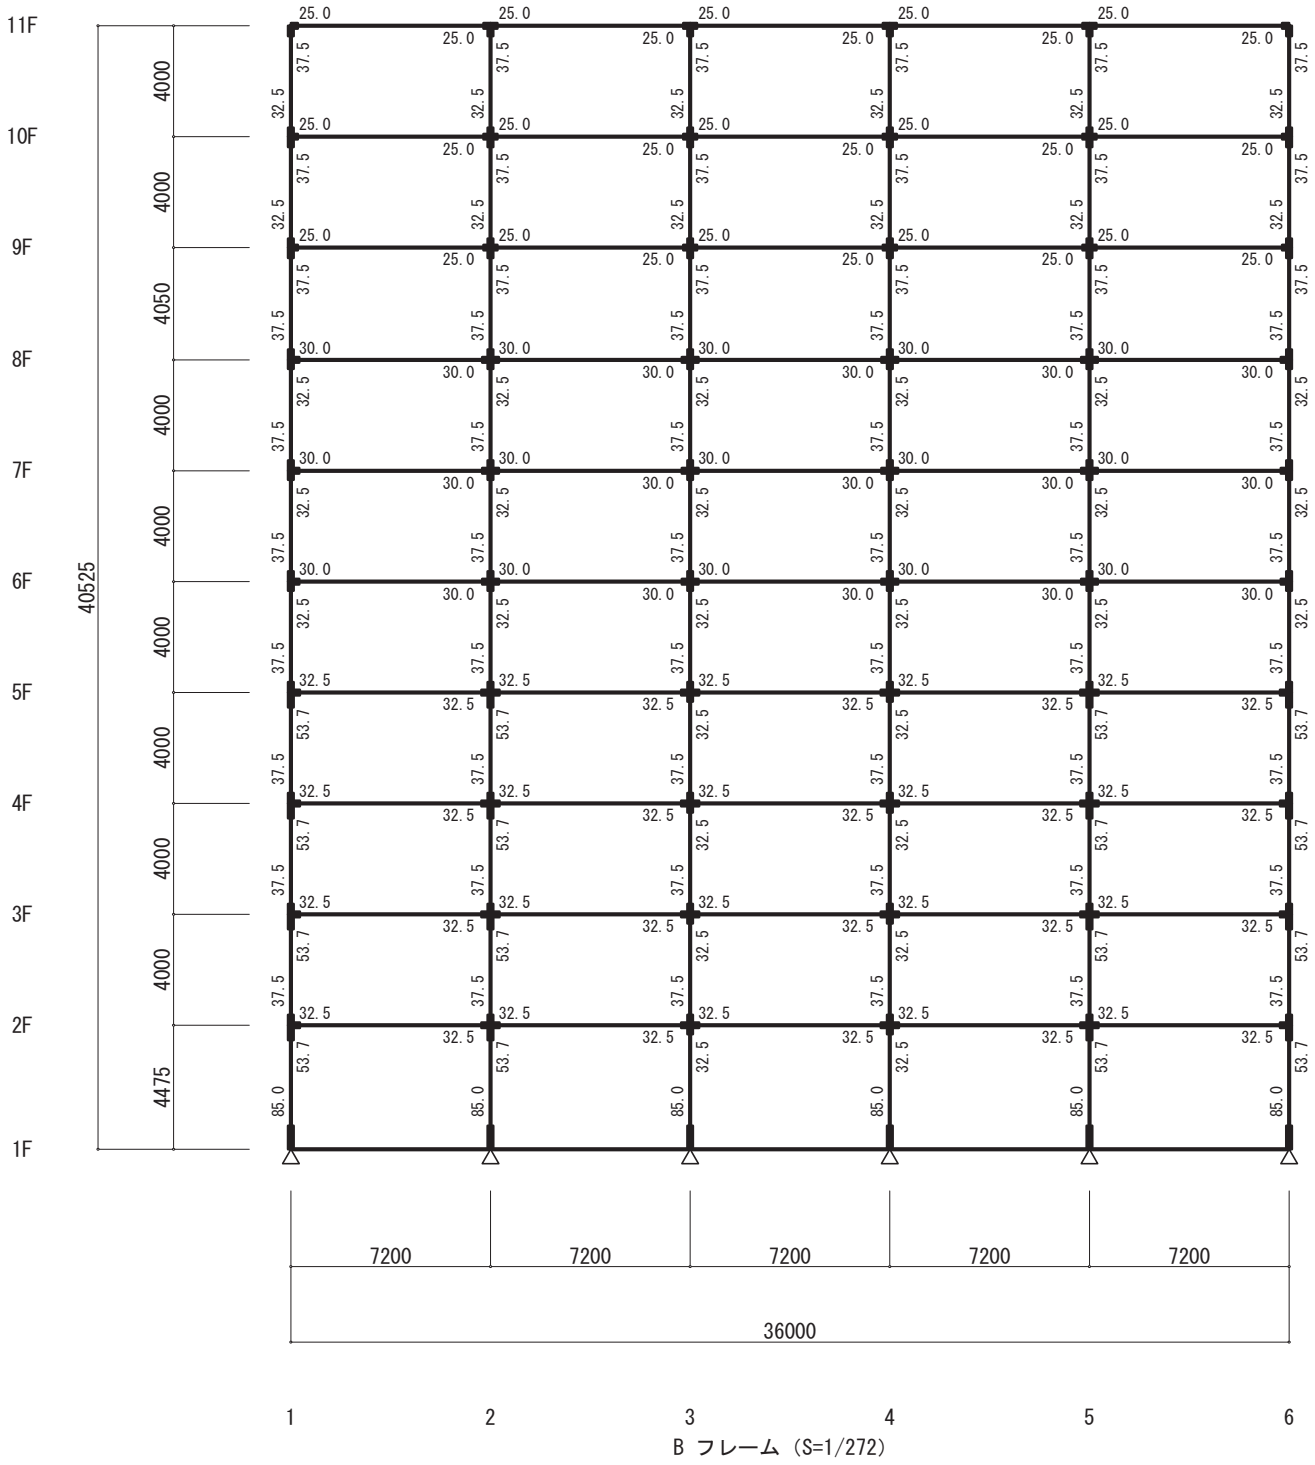
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

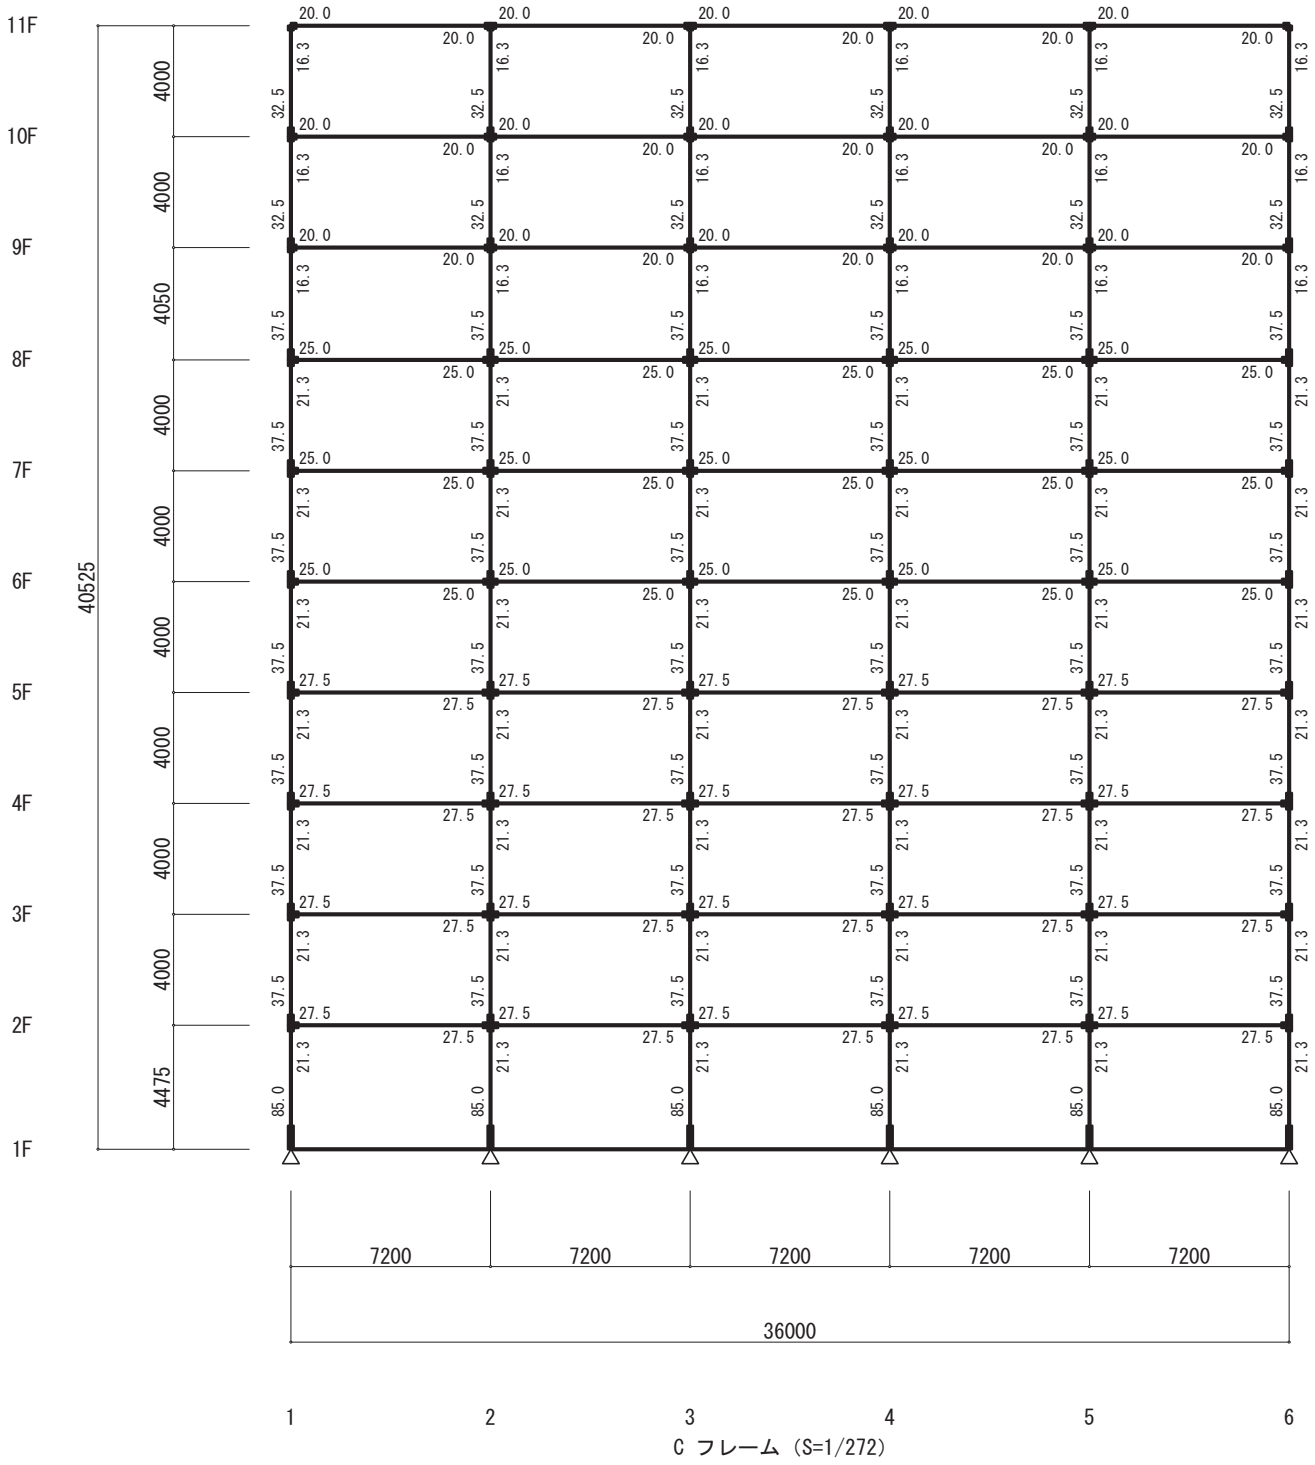
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

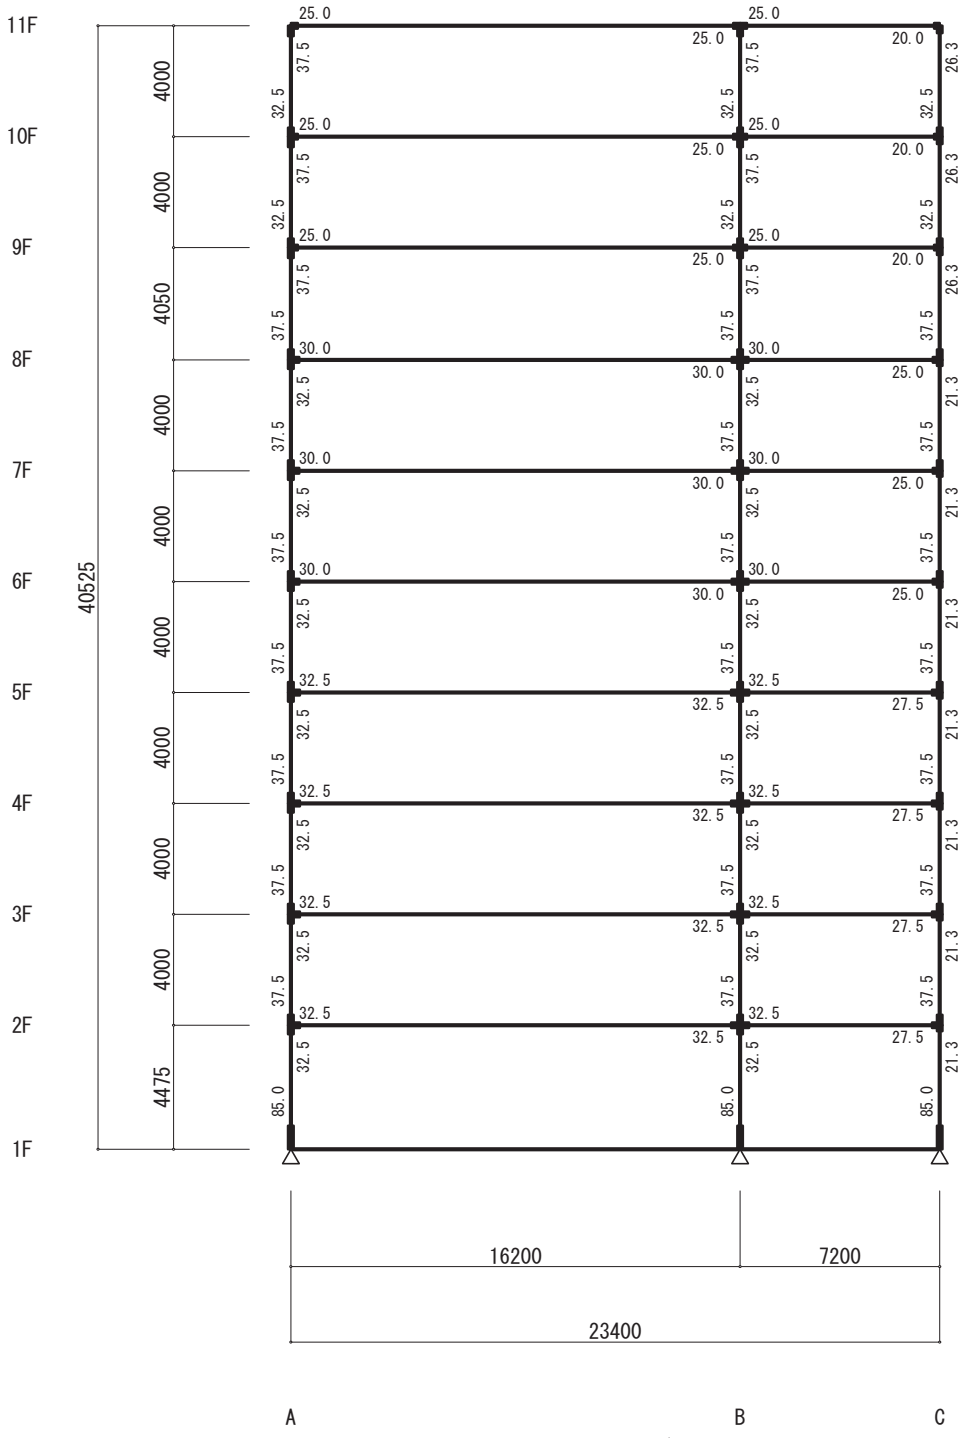
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

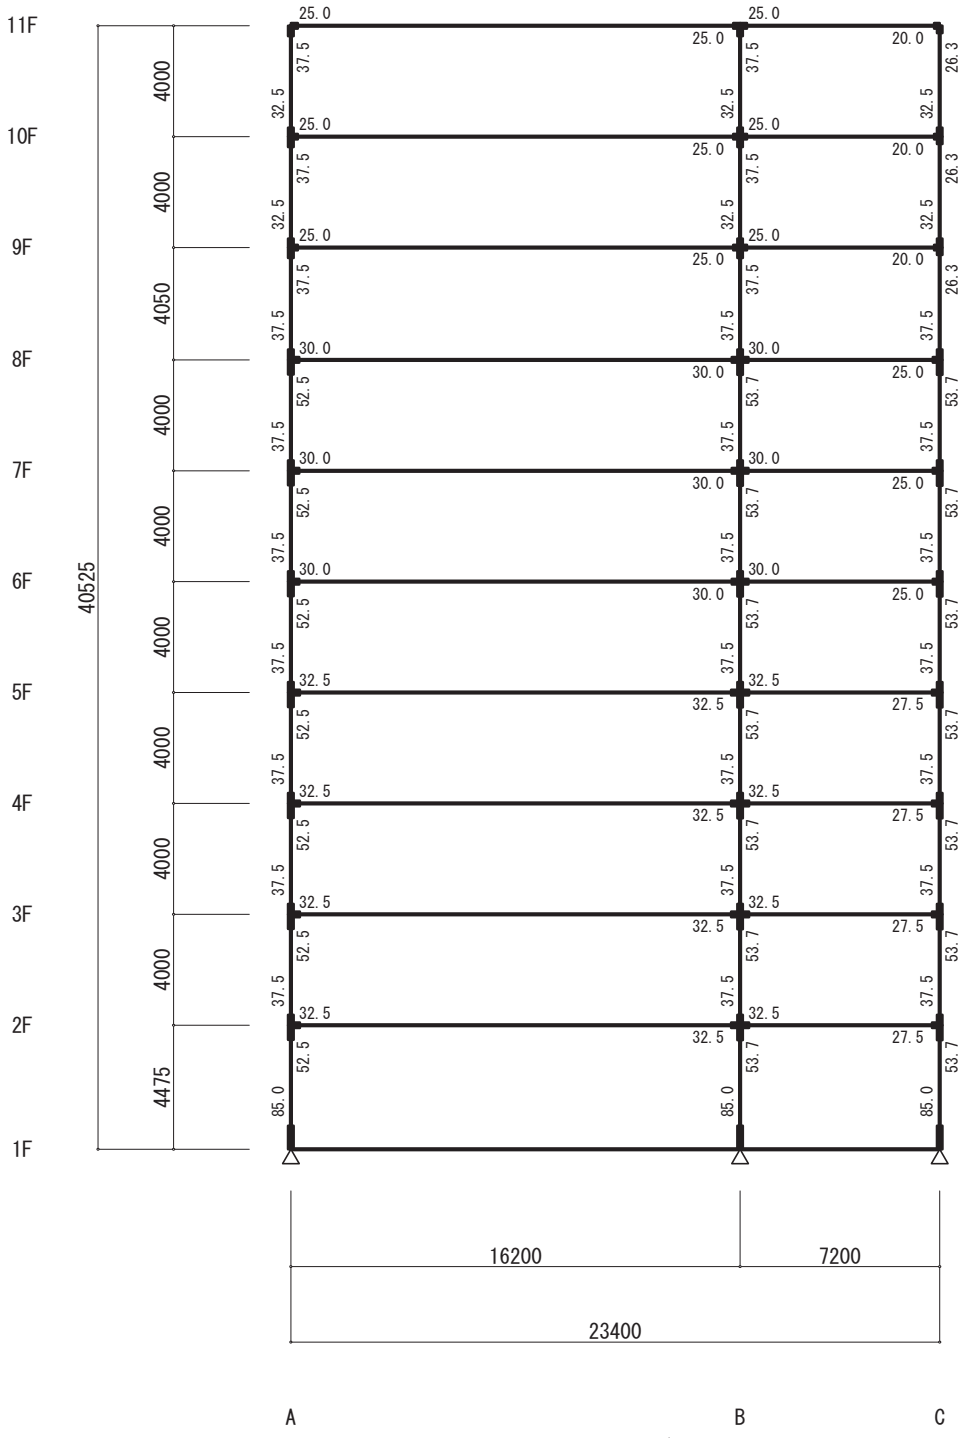
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

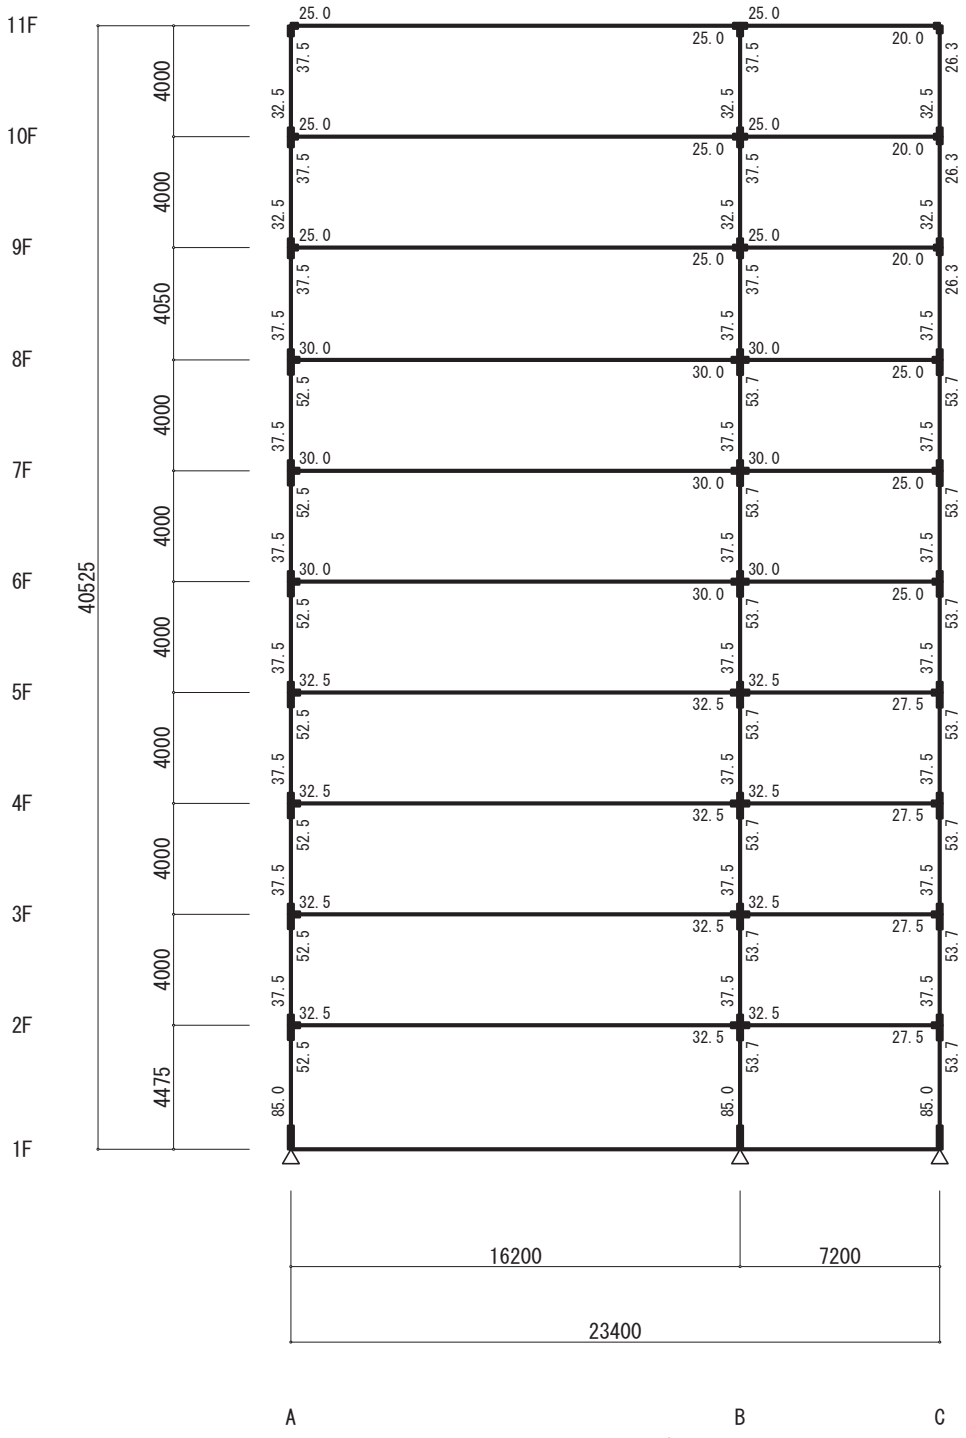
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

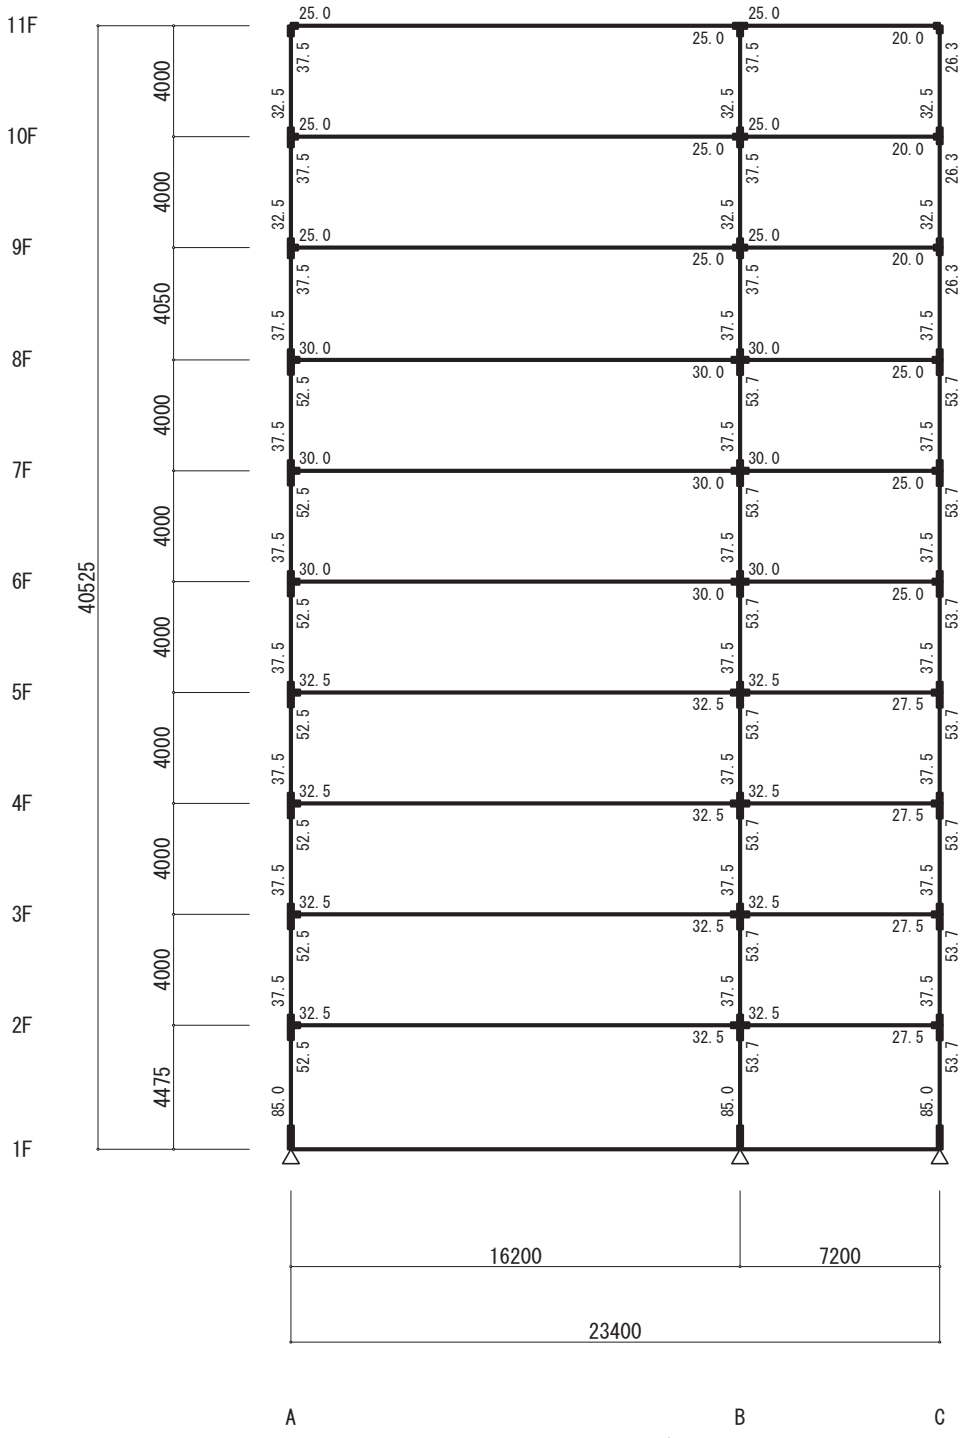
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

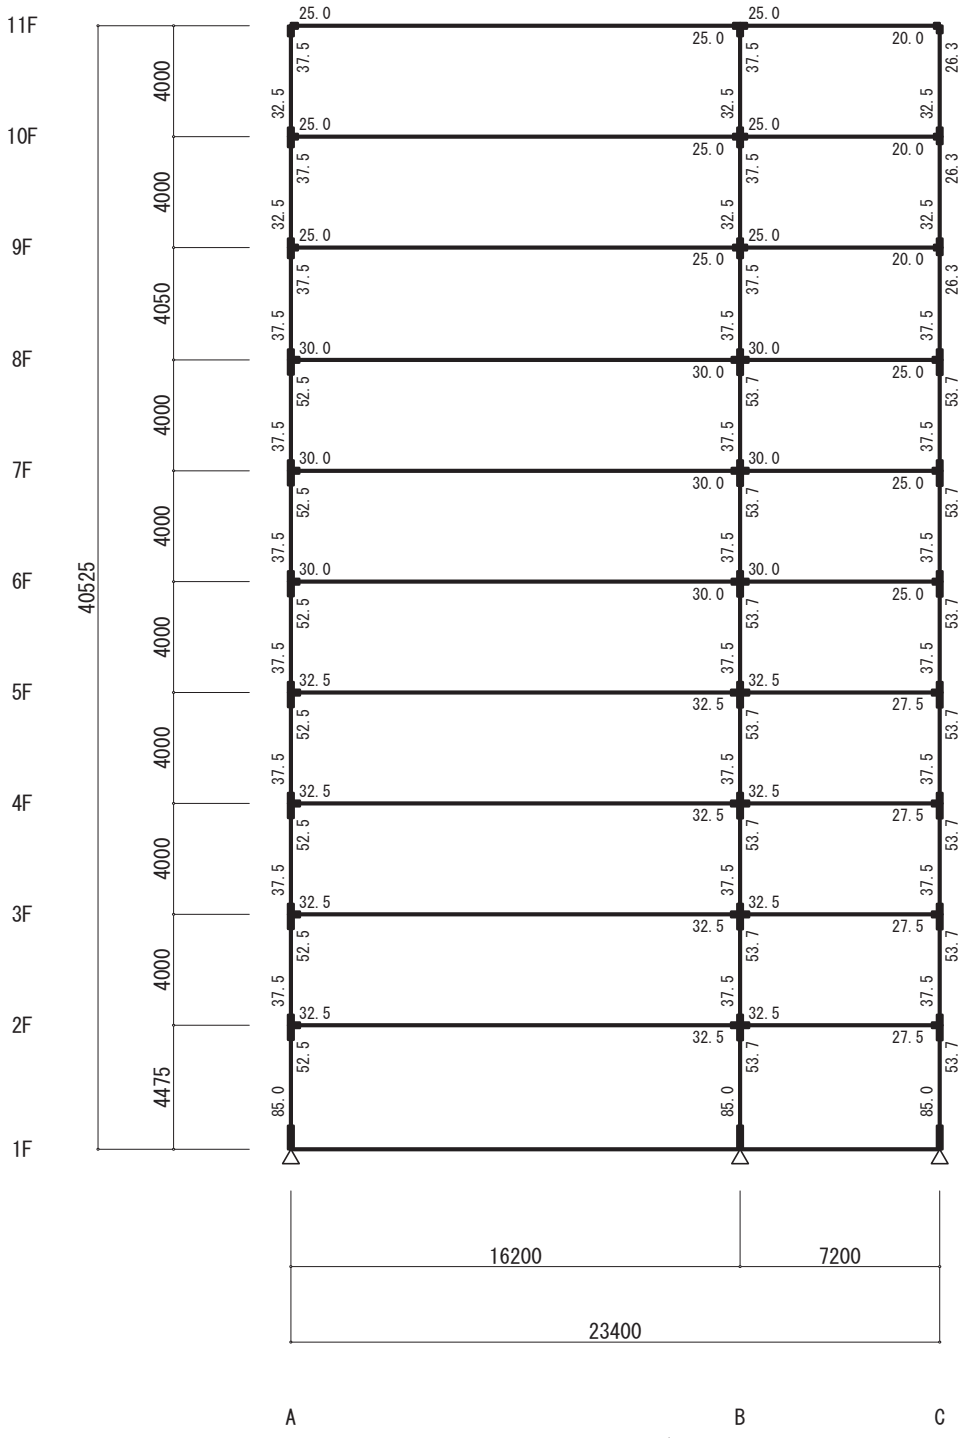
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

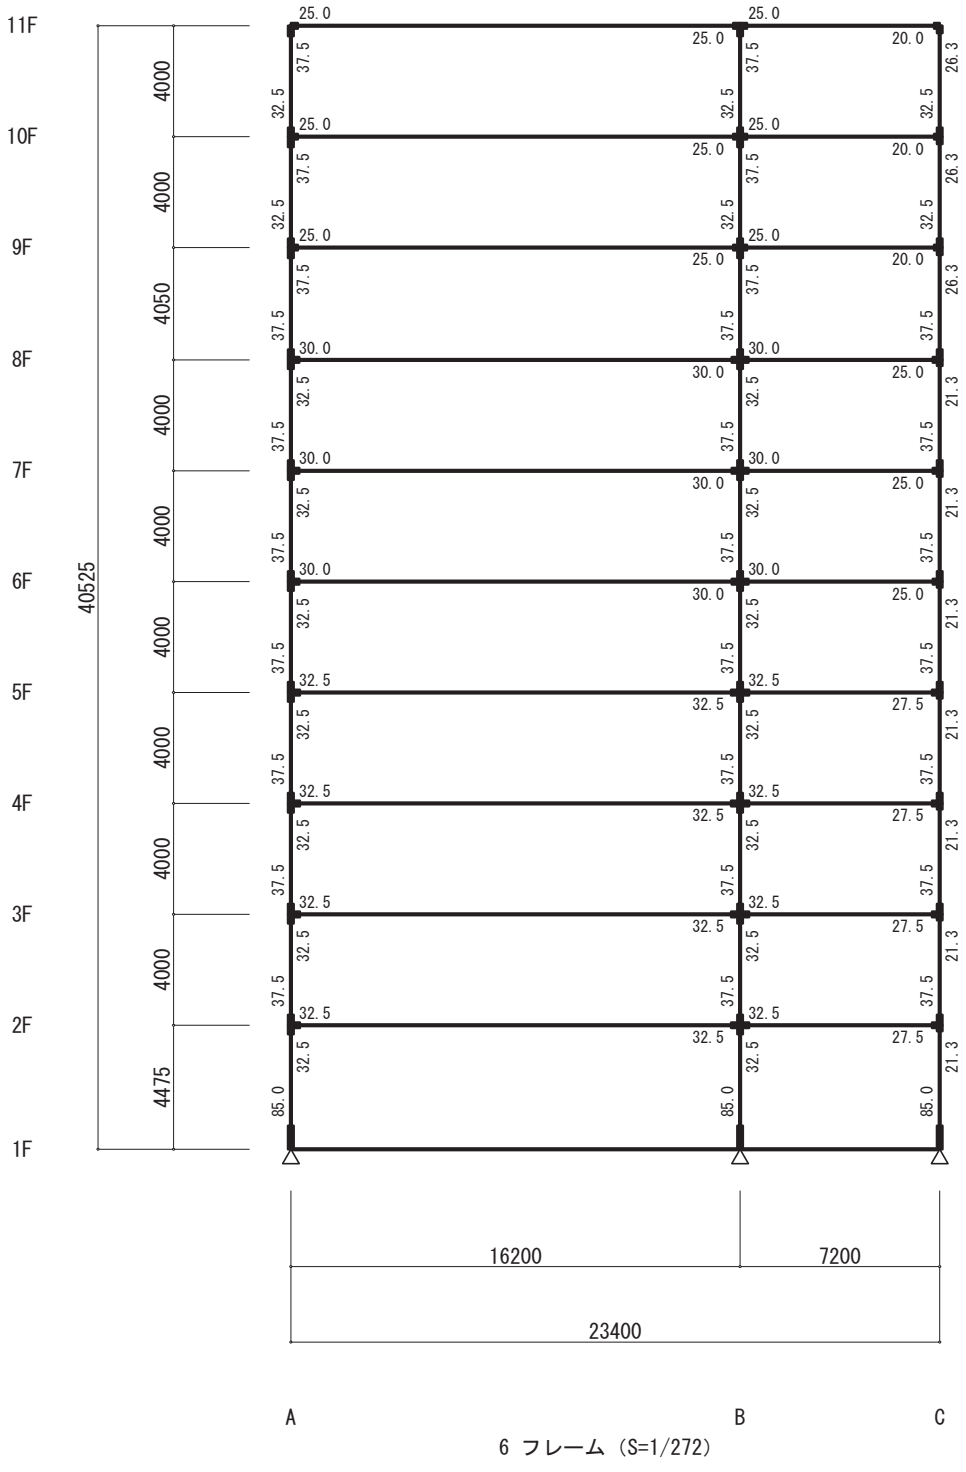

6 フレーム (S=1/272)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

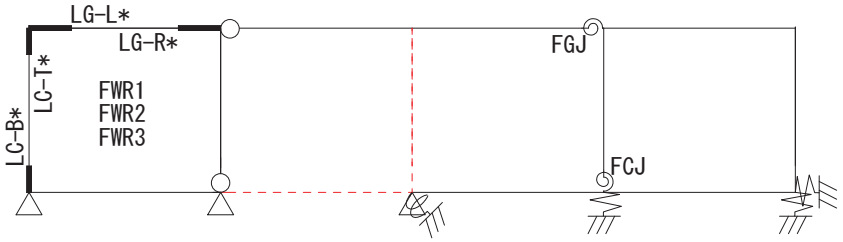

支点バネ
　　：鉛直方向バネ
　　：回転方向バネ
　　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　　(kN･m/rad)

　　：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

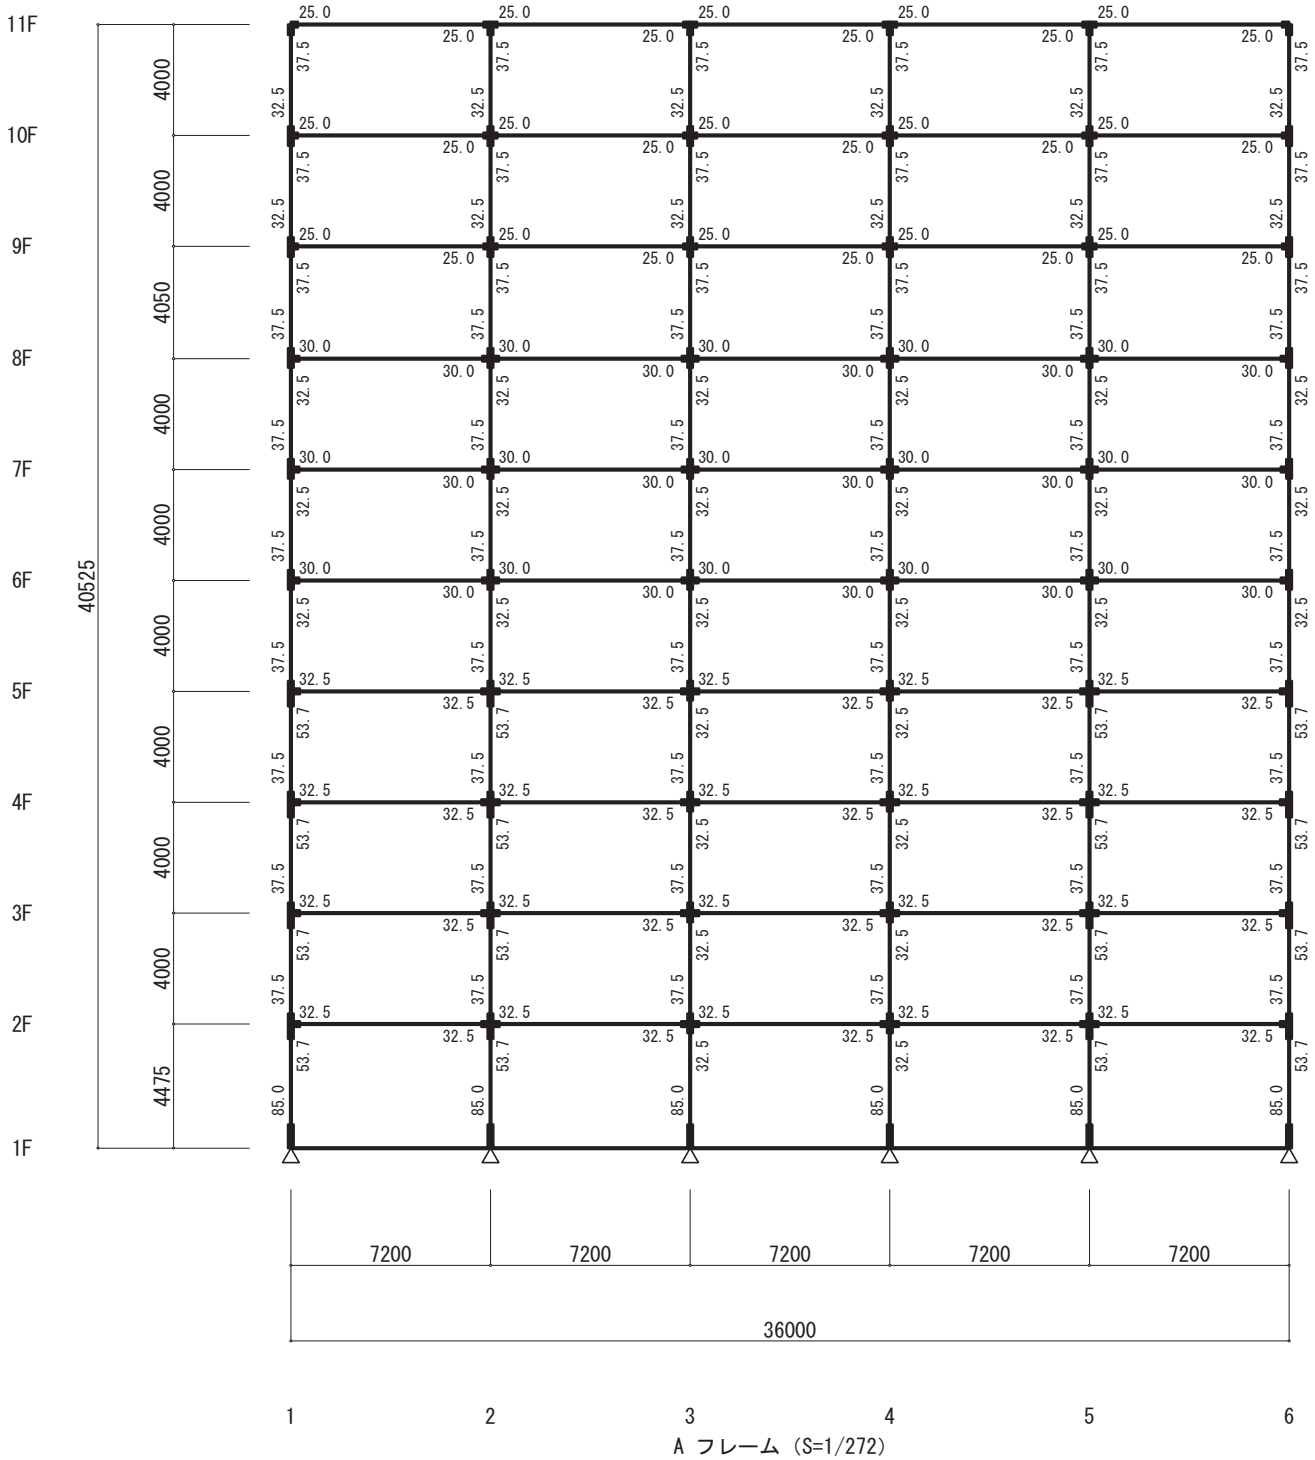
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

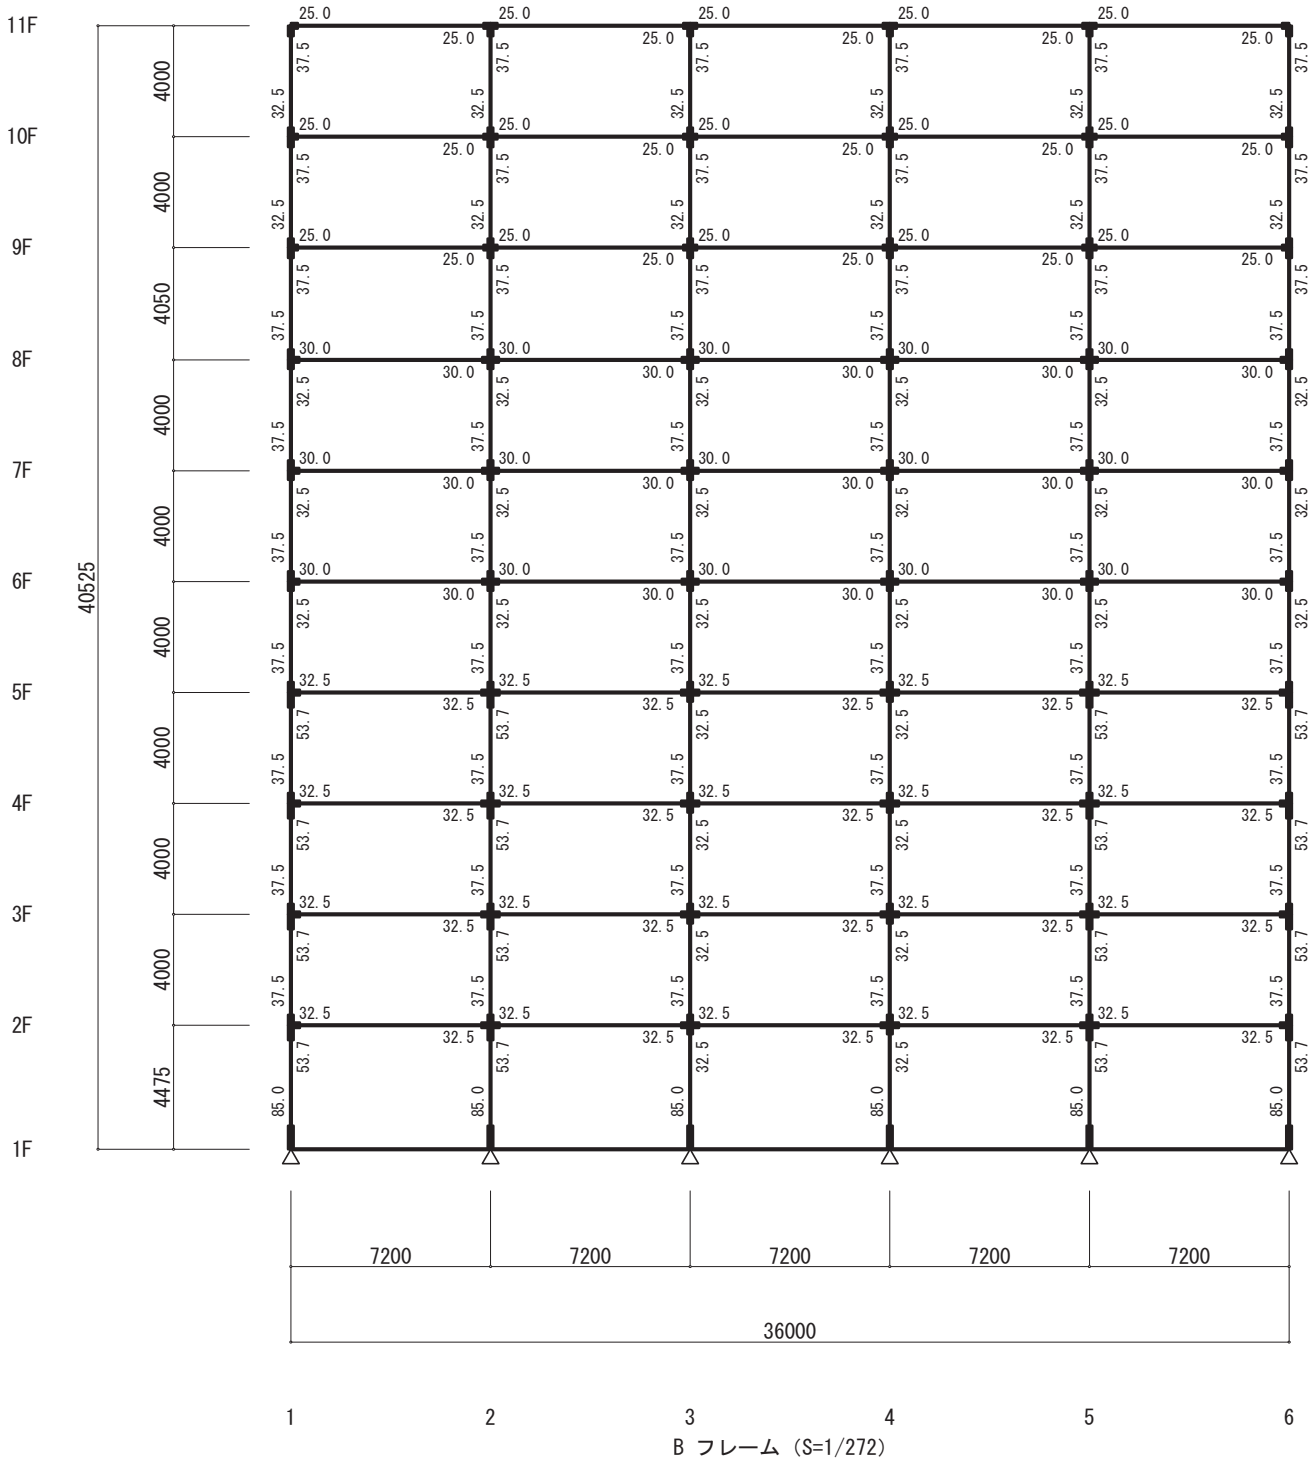
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

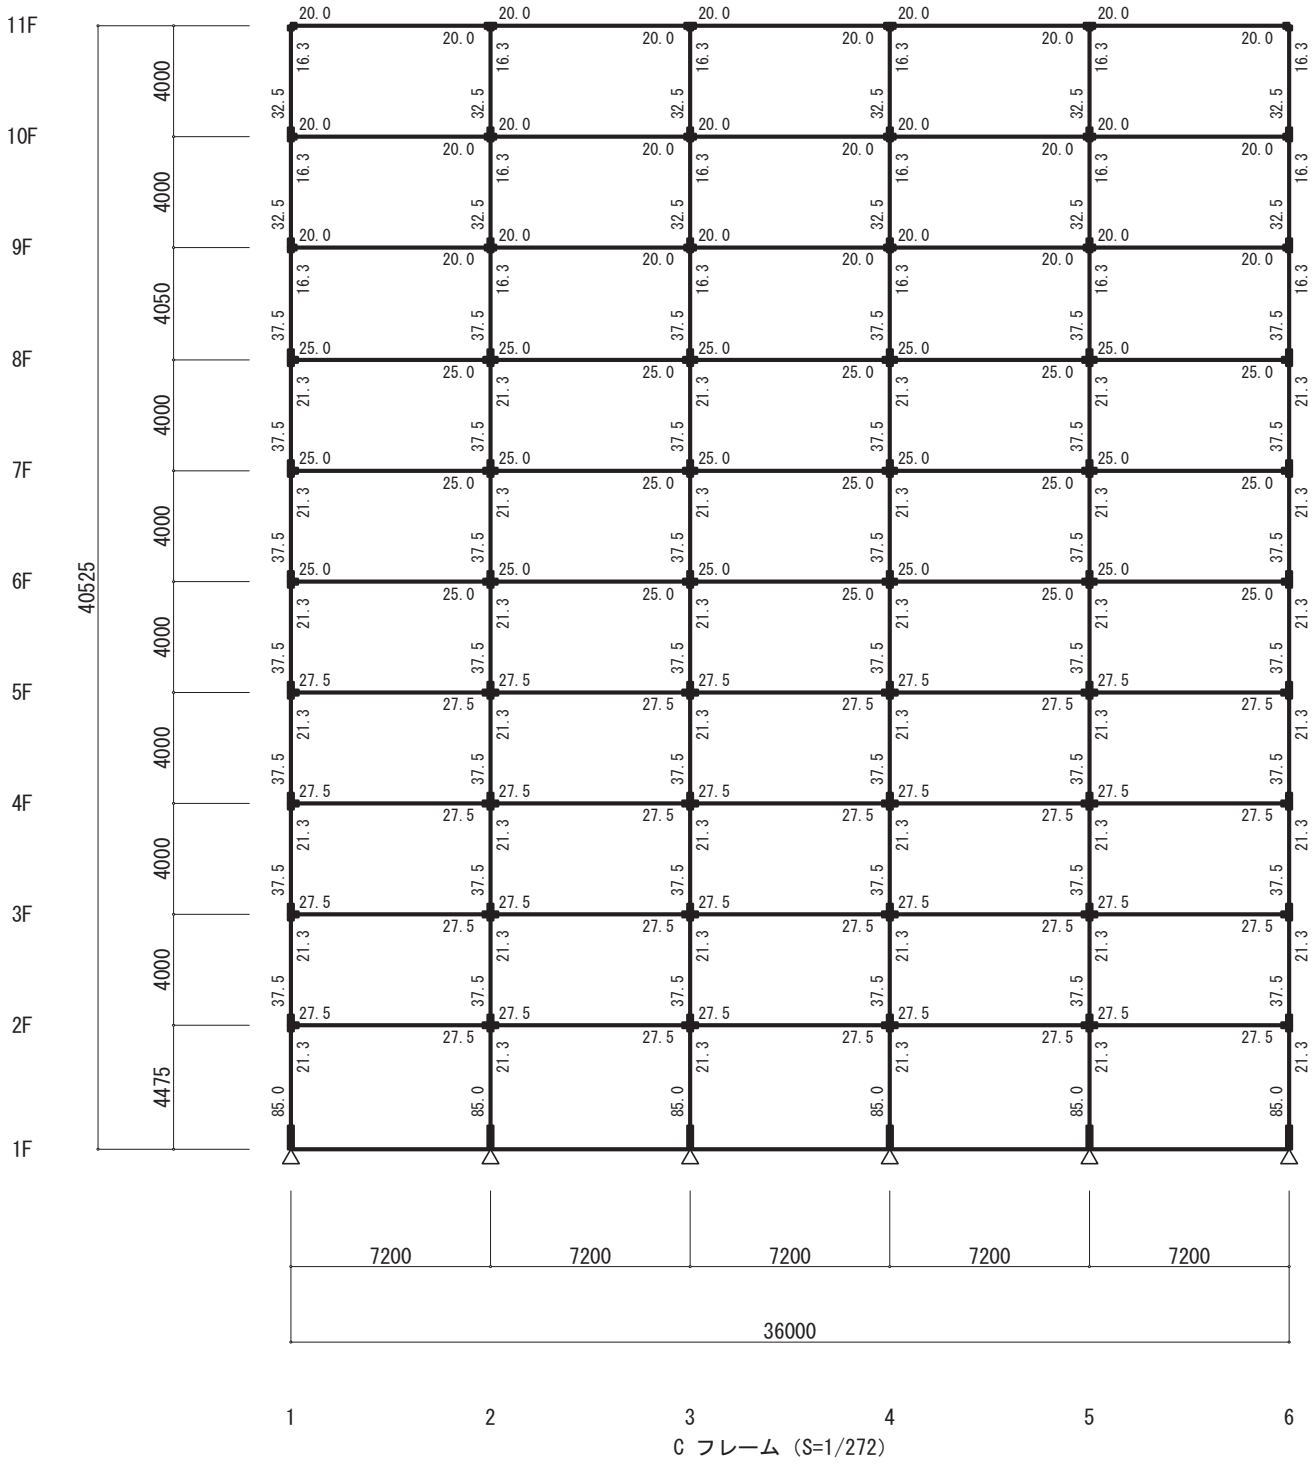
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

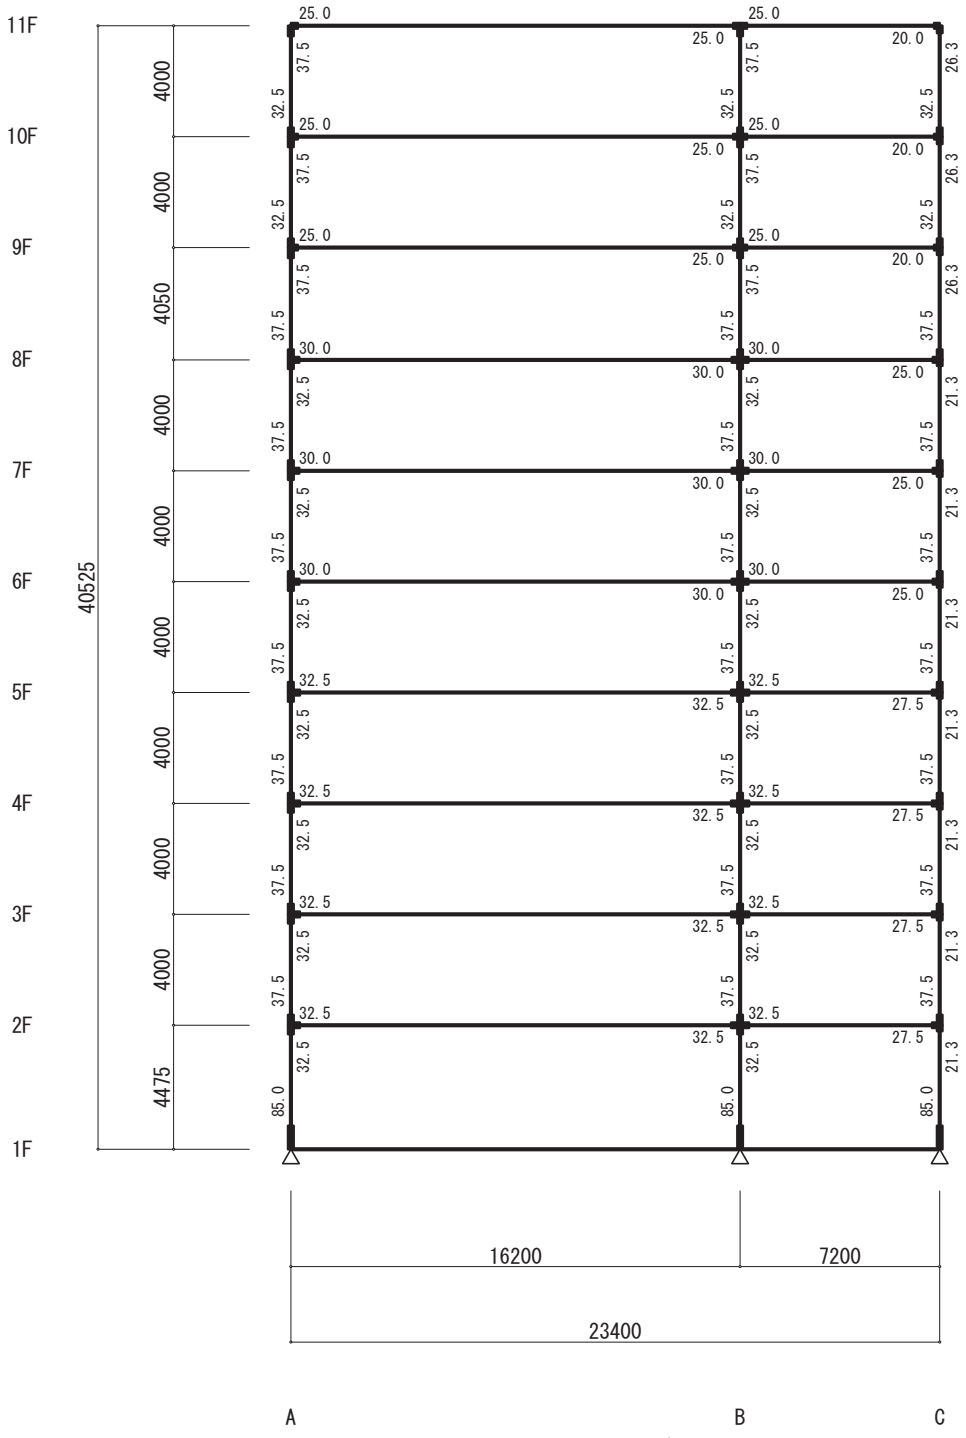
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

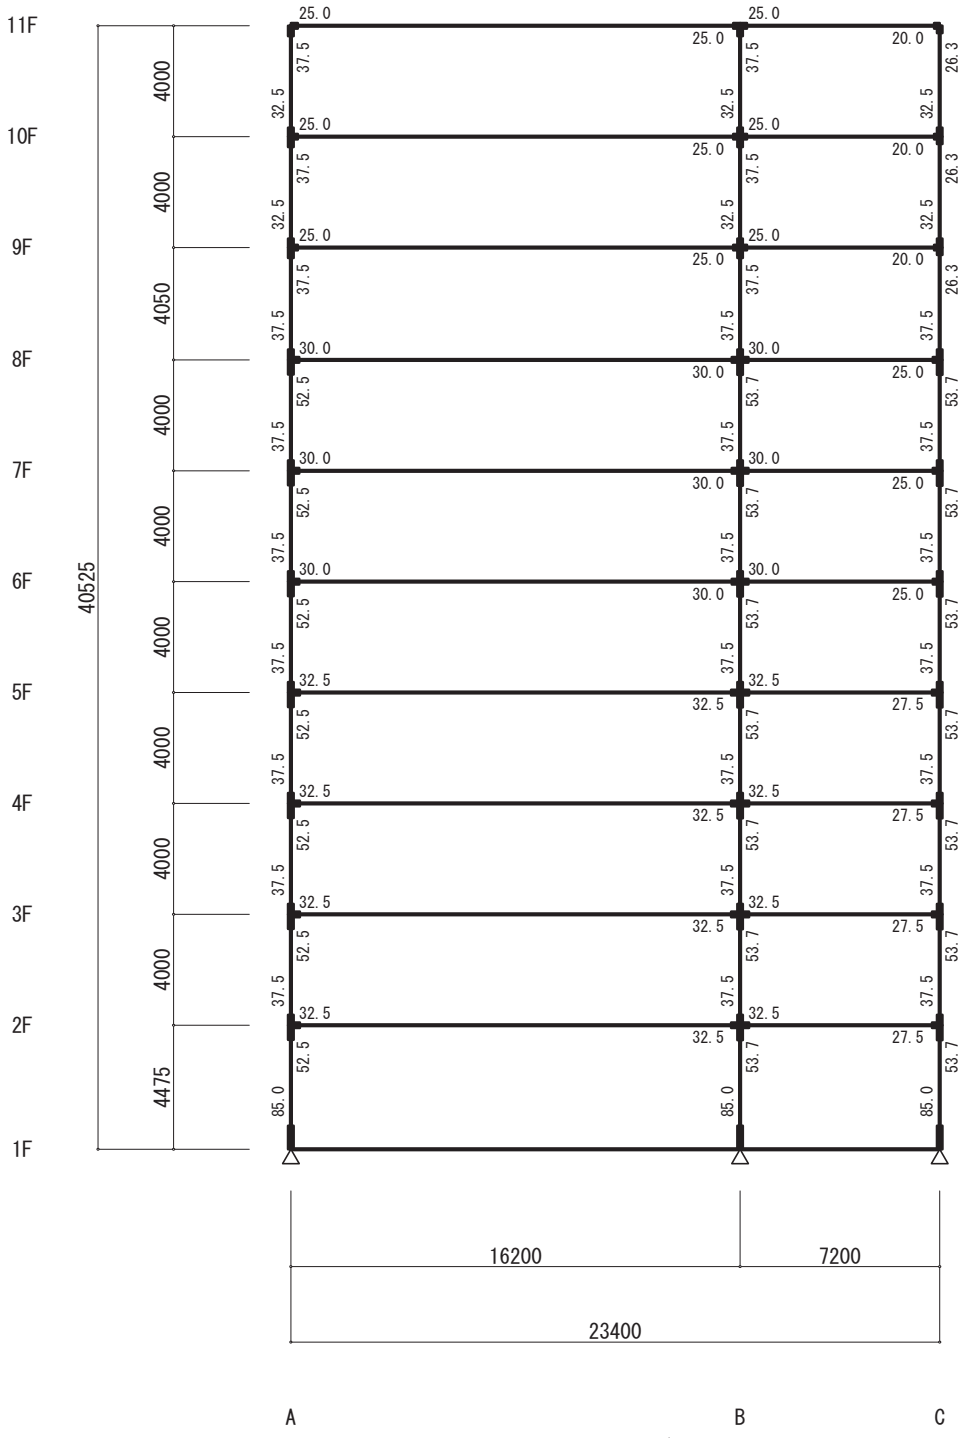
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

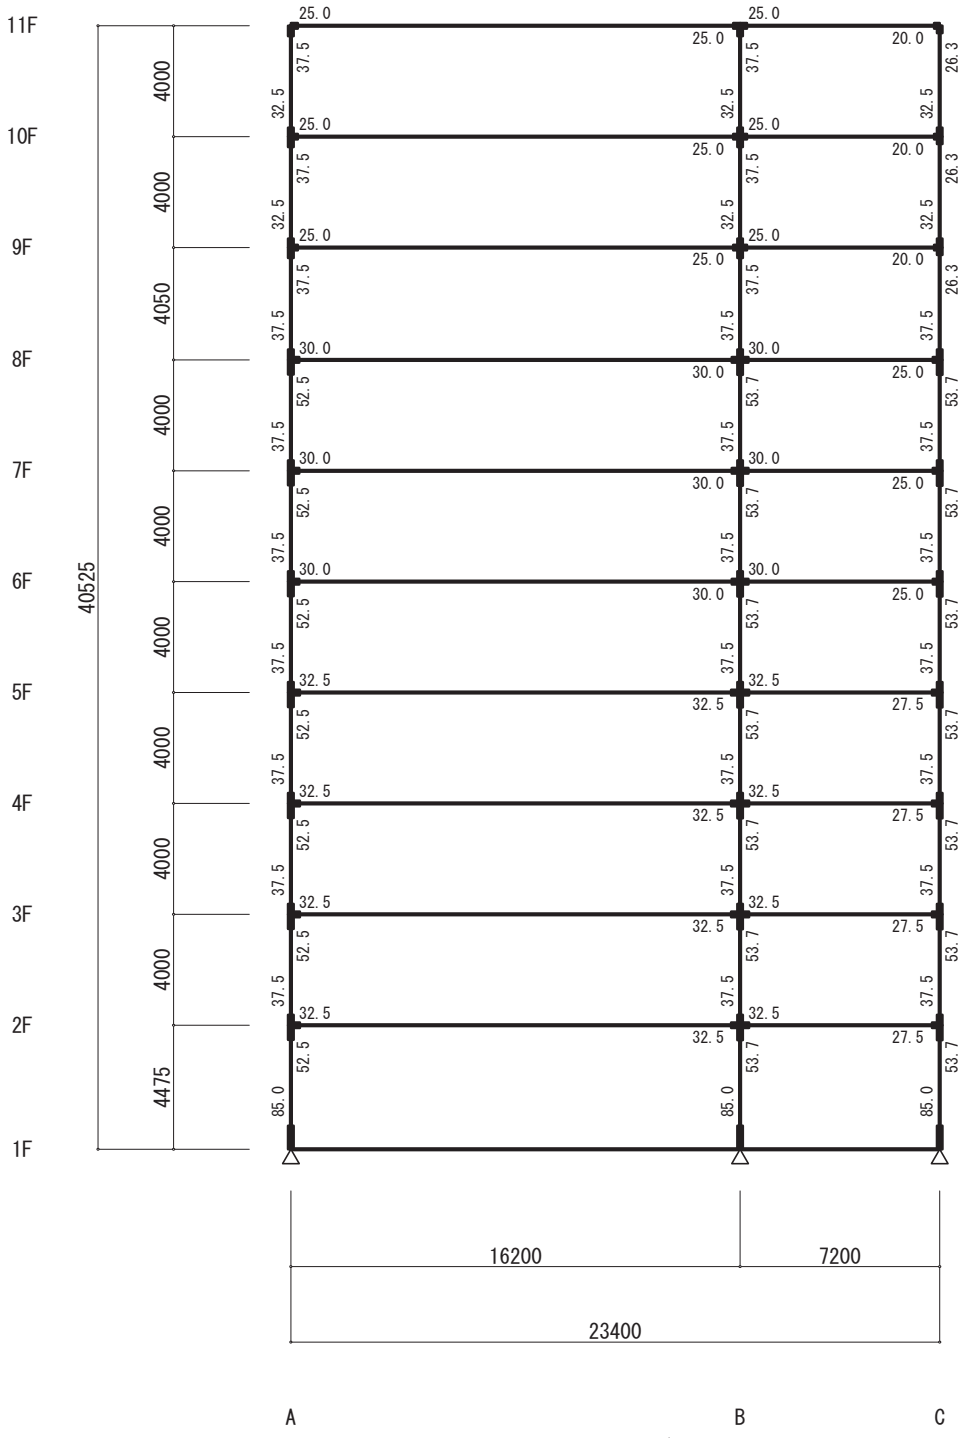
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

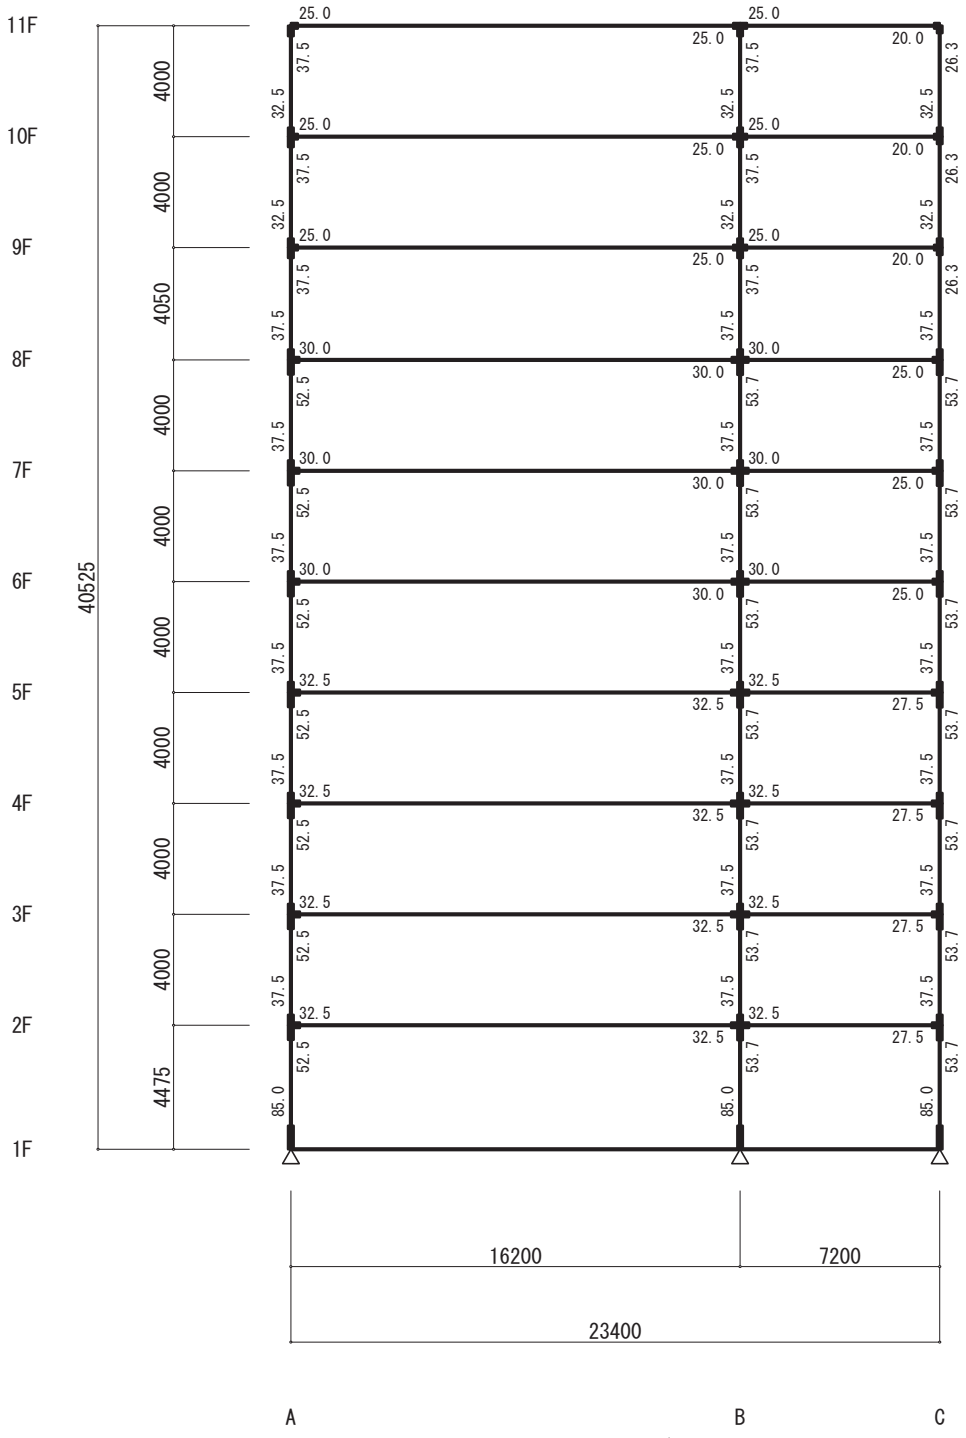
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

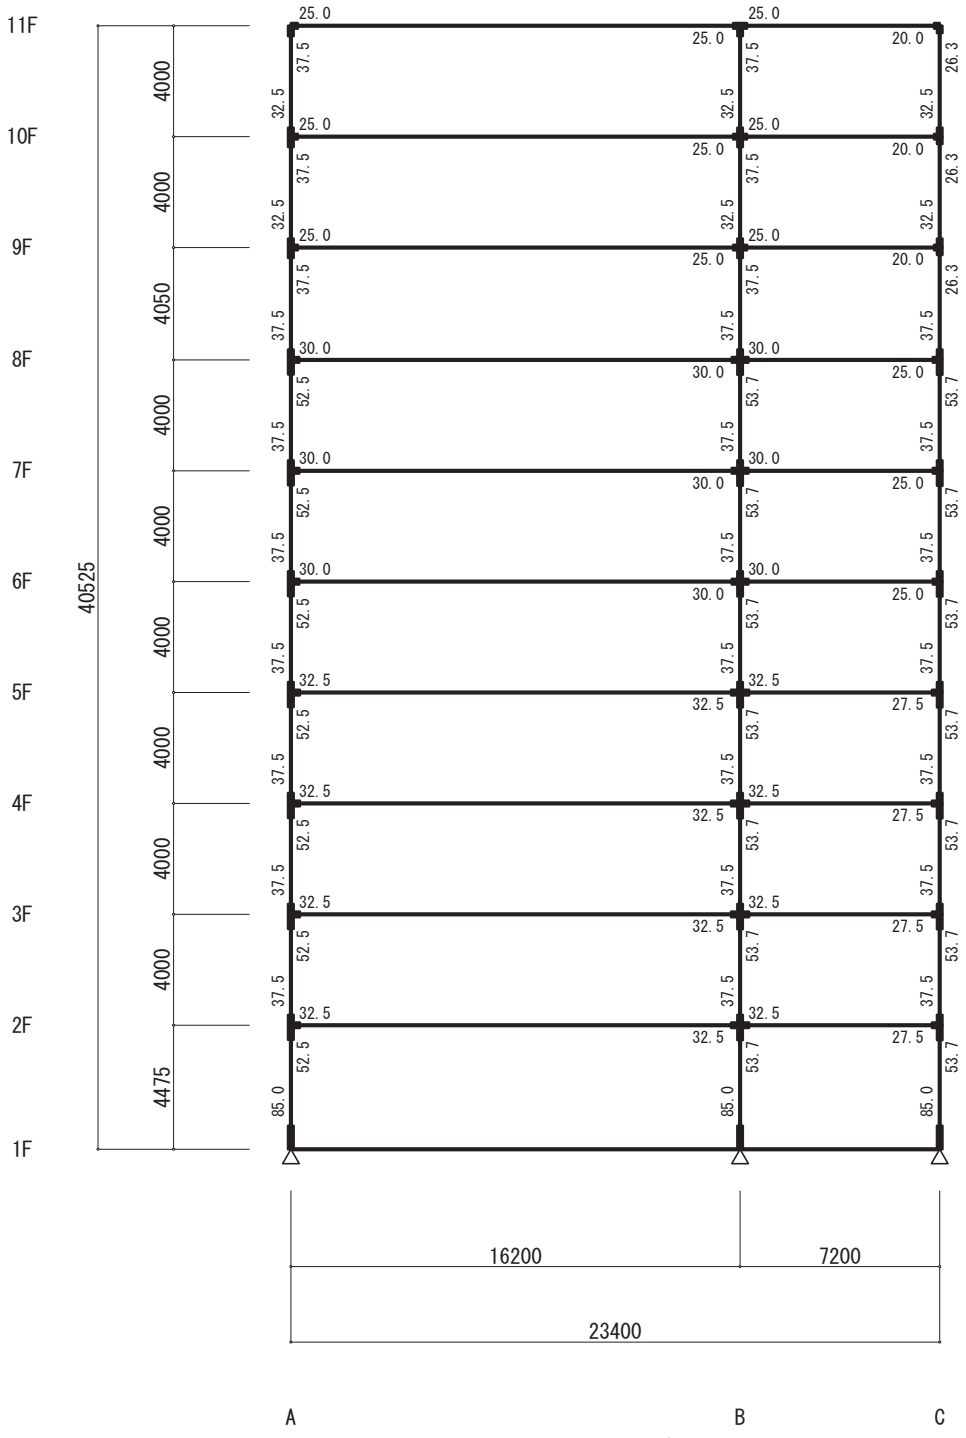
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

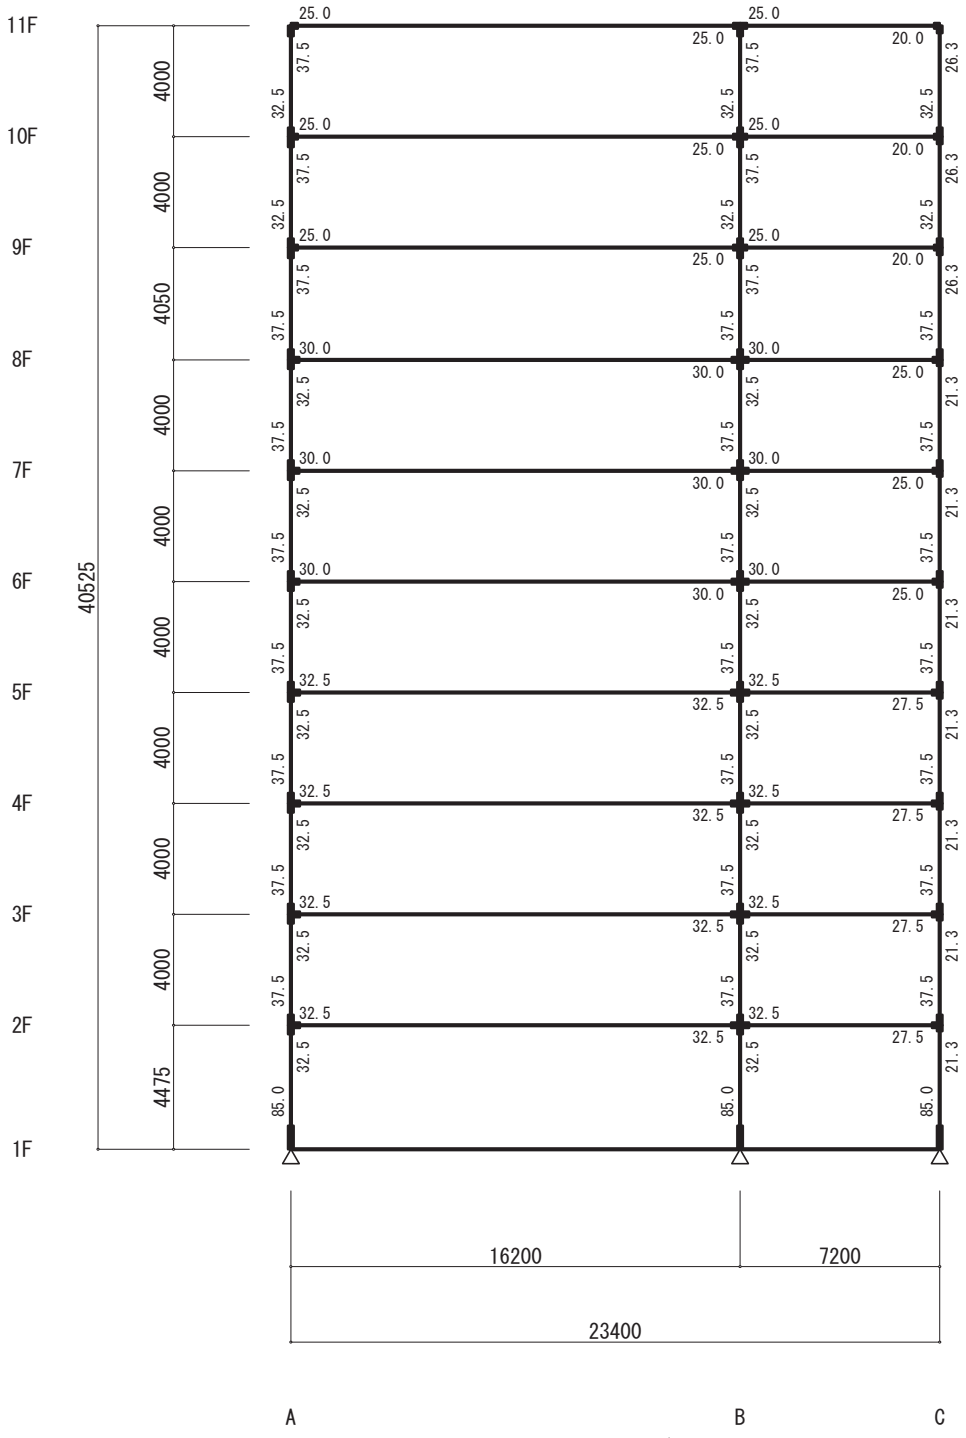

6 フレーム (S=1/272)

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮するスラブ筋断面積		7.10 (cm2)
鉄骨スカラップ孔径		35 (mm)
ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし

フランジ欠損	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0（%）
	継手	15（%）
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120（cm）（柱心から）
	右端	120（cm）（柱心から）
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのZへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0（%）
Ａsの欠損率		0（%）
Ａnの欠損率		0（%）
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4＋15.0･d
	下端	Lo/4＋20.0･d
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(Ｔ)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋　共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋　共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース
	Ｙ方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		10F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈｏ/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

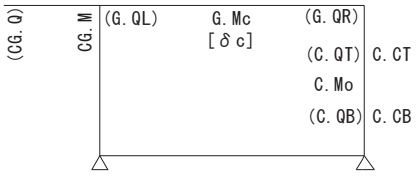

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

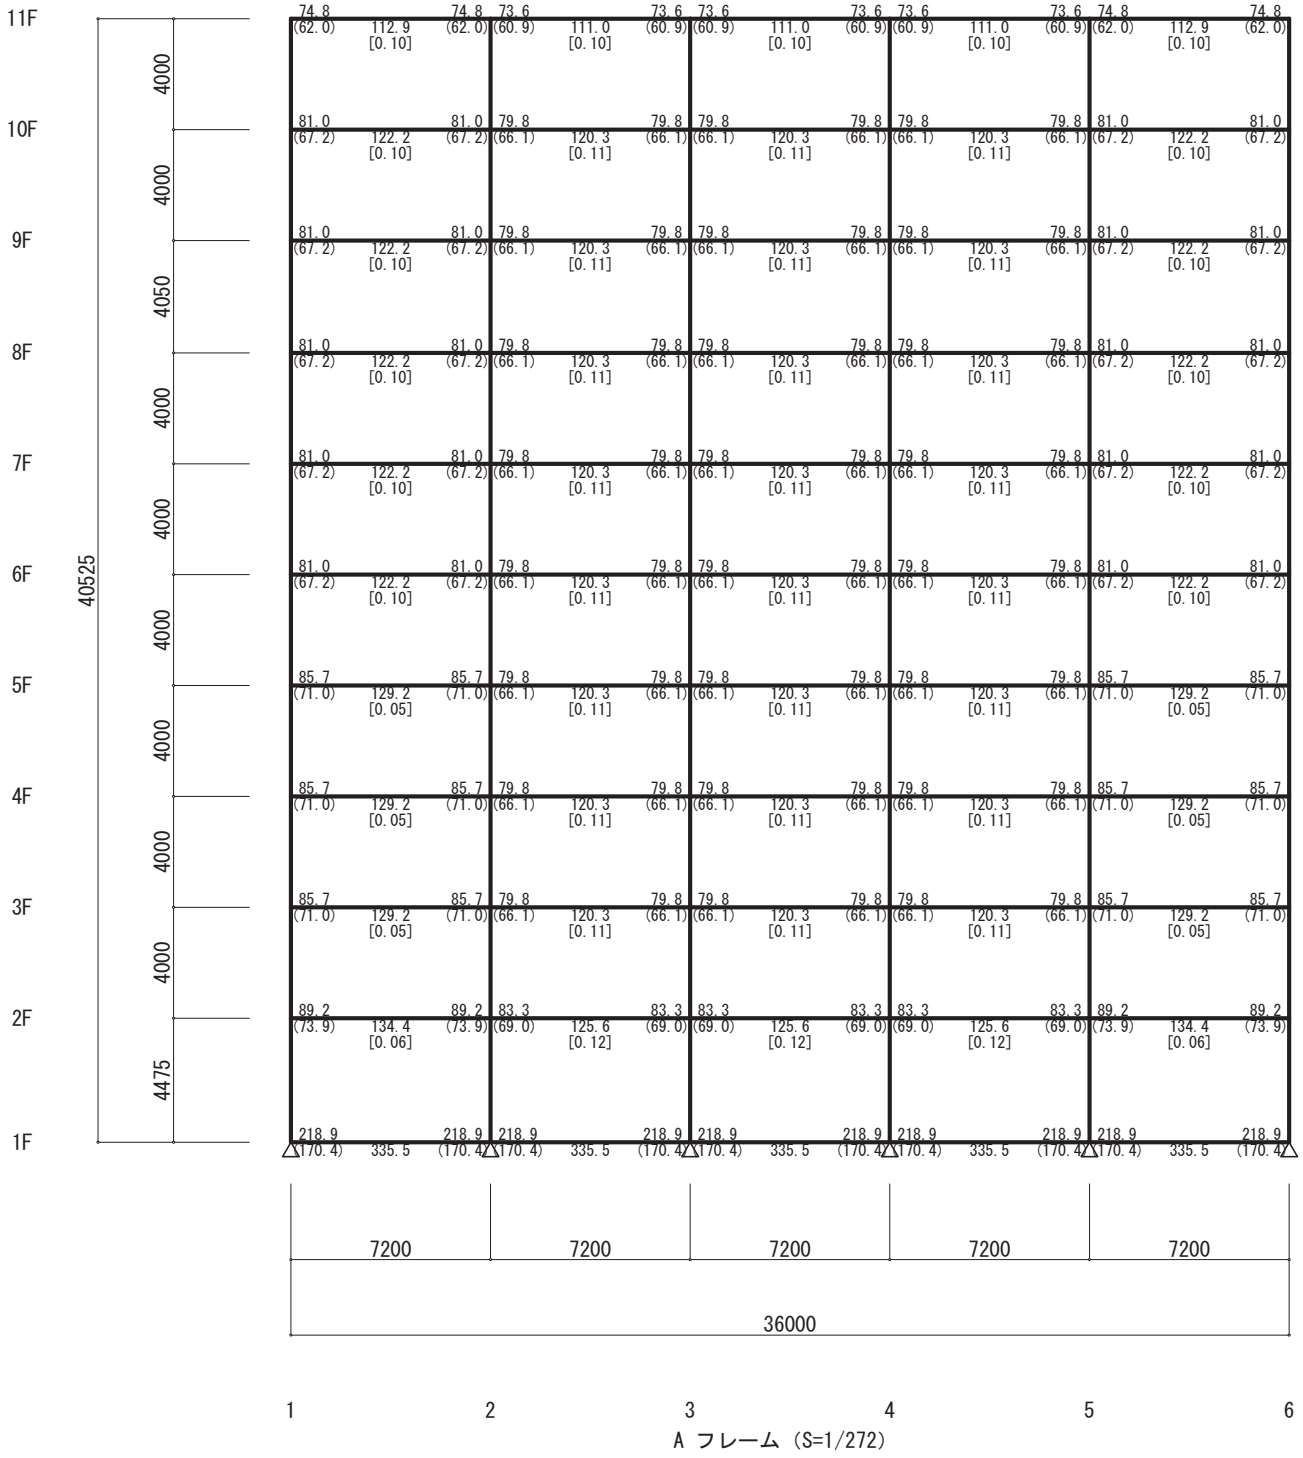

A フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

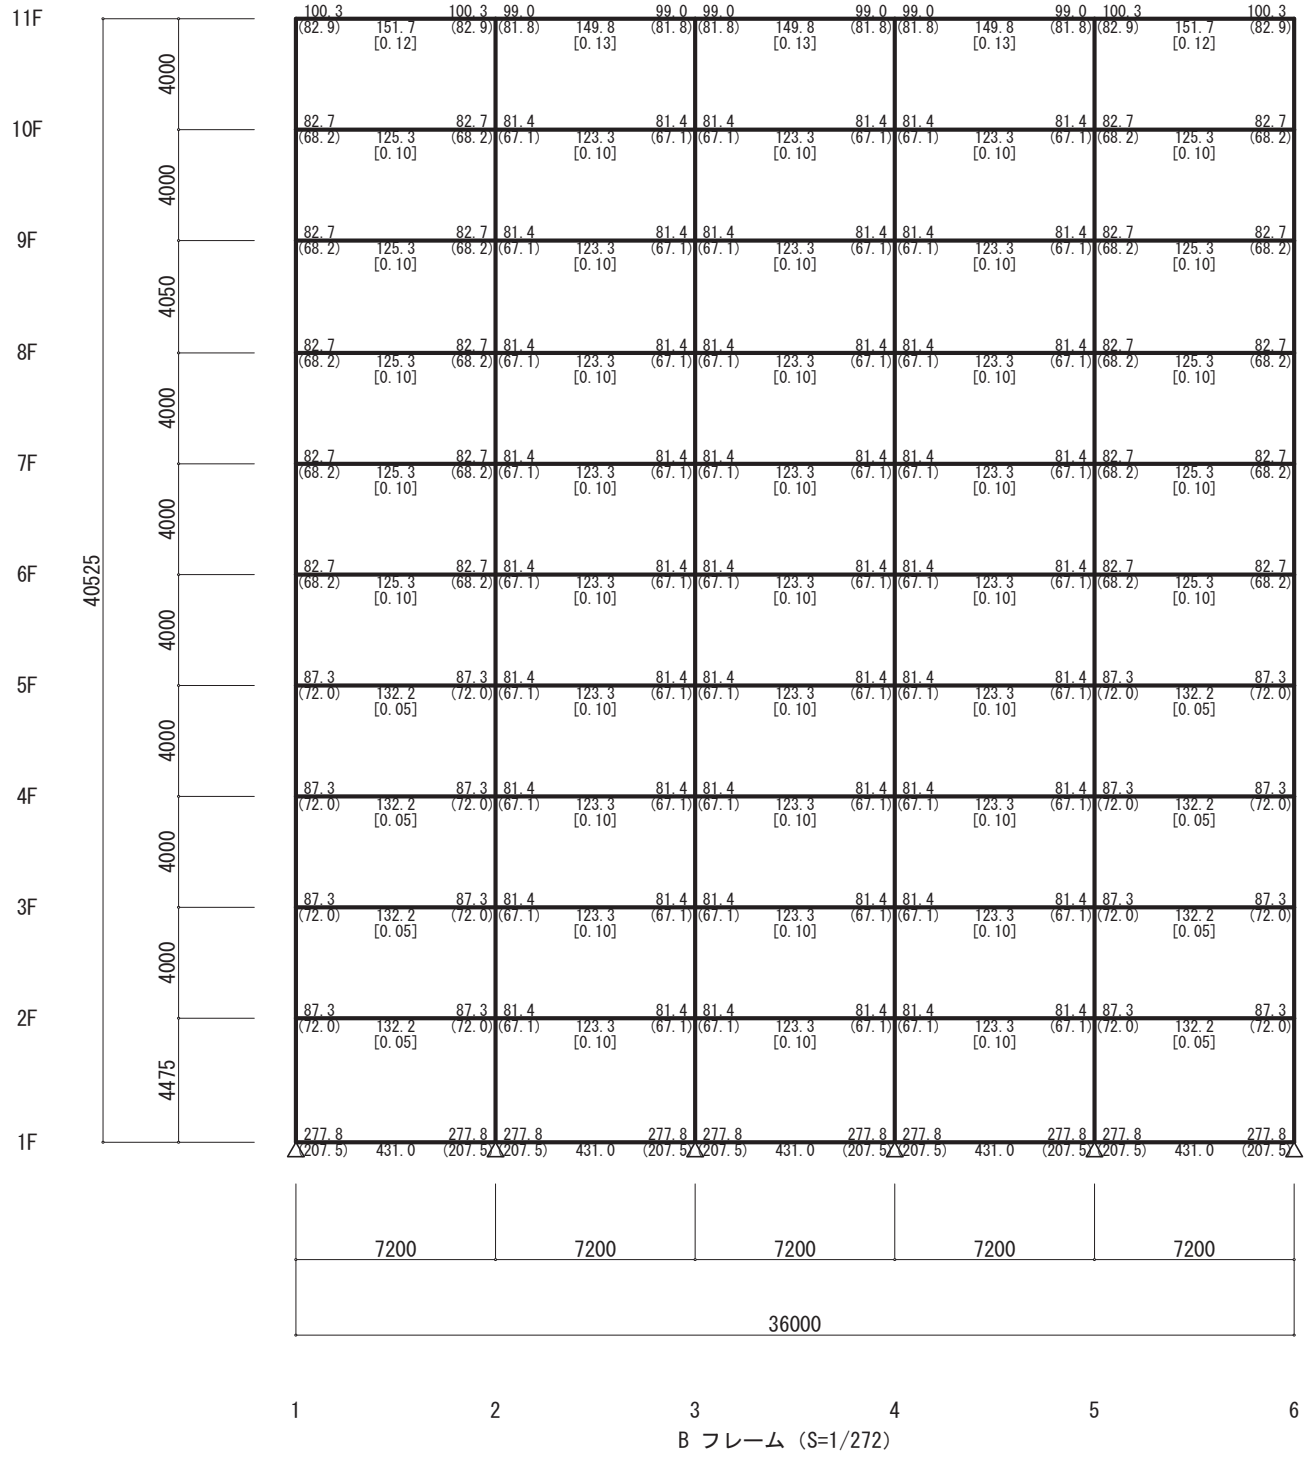

B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

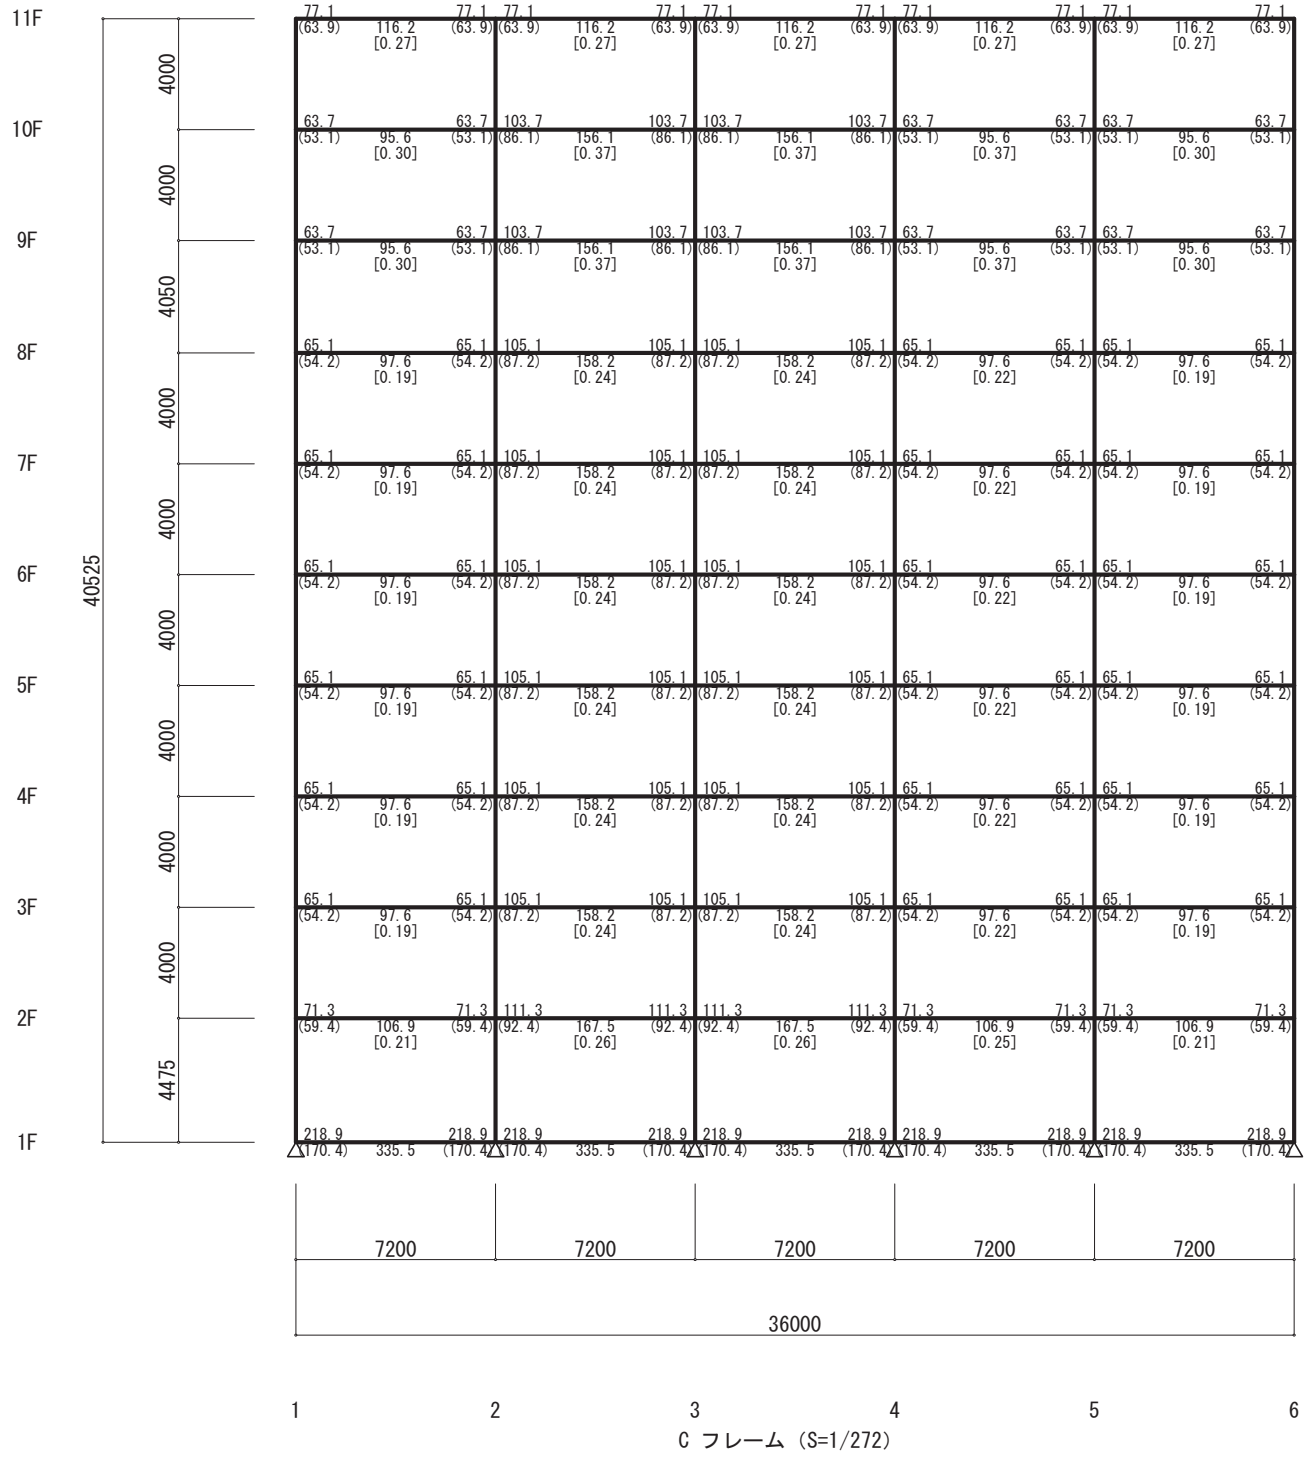
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

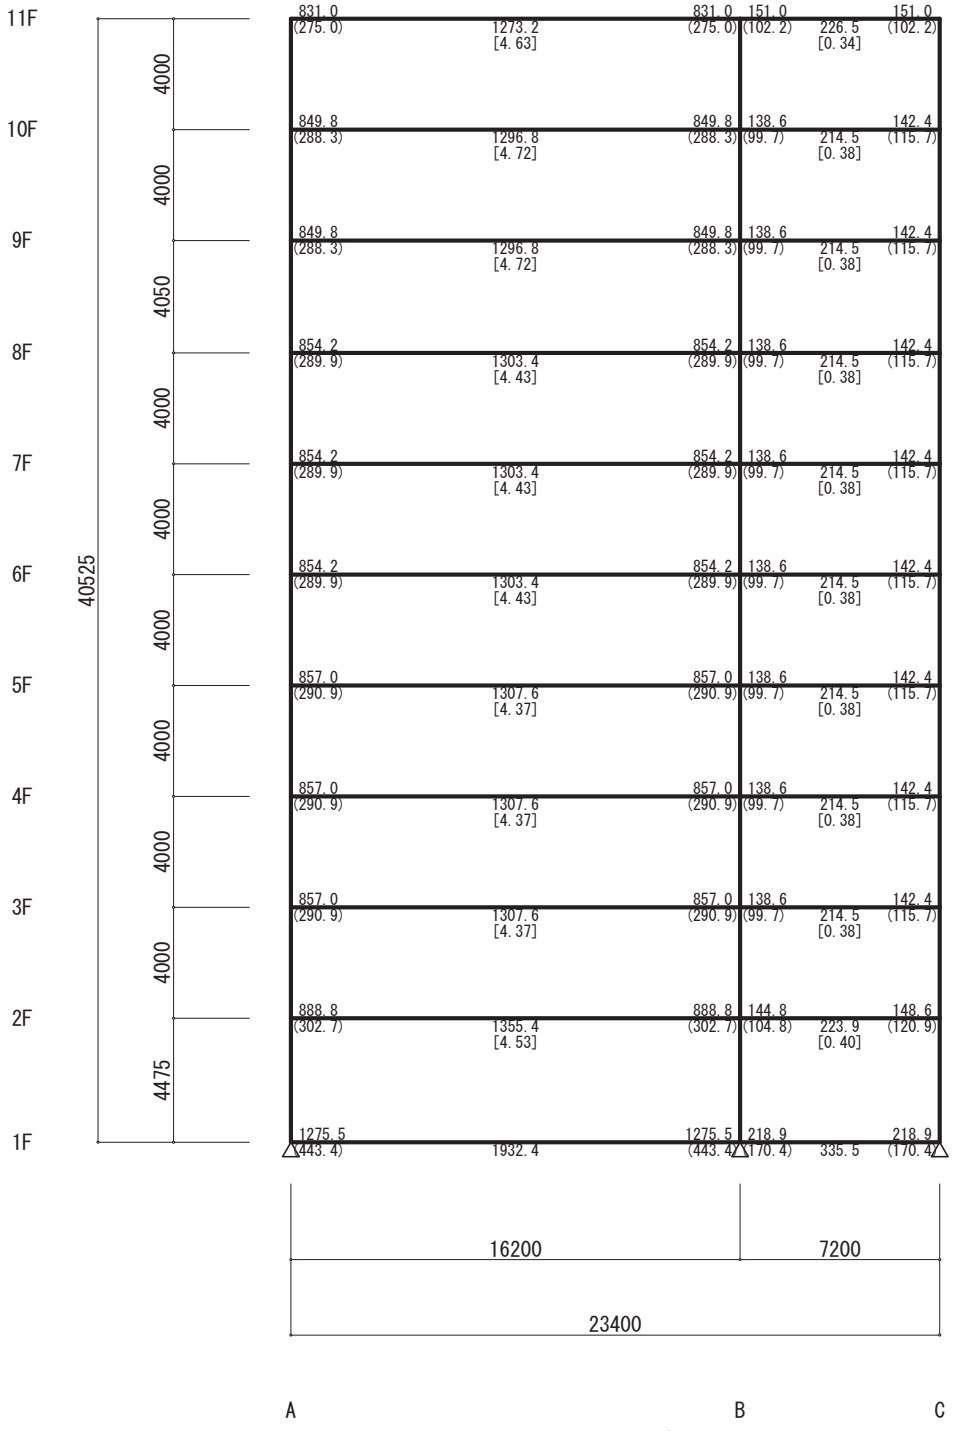

1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

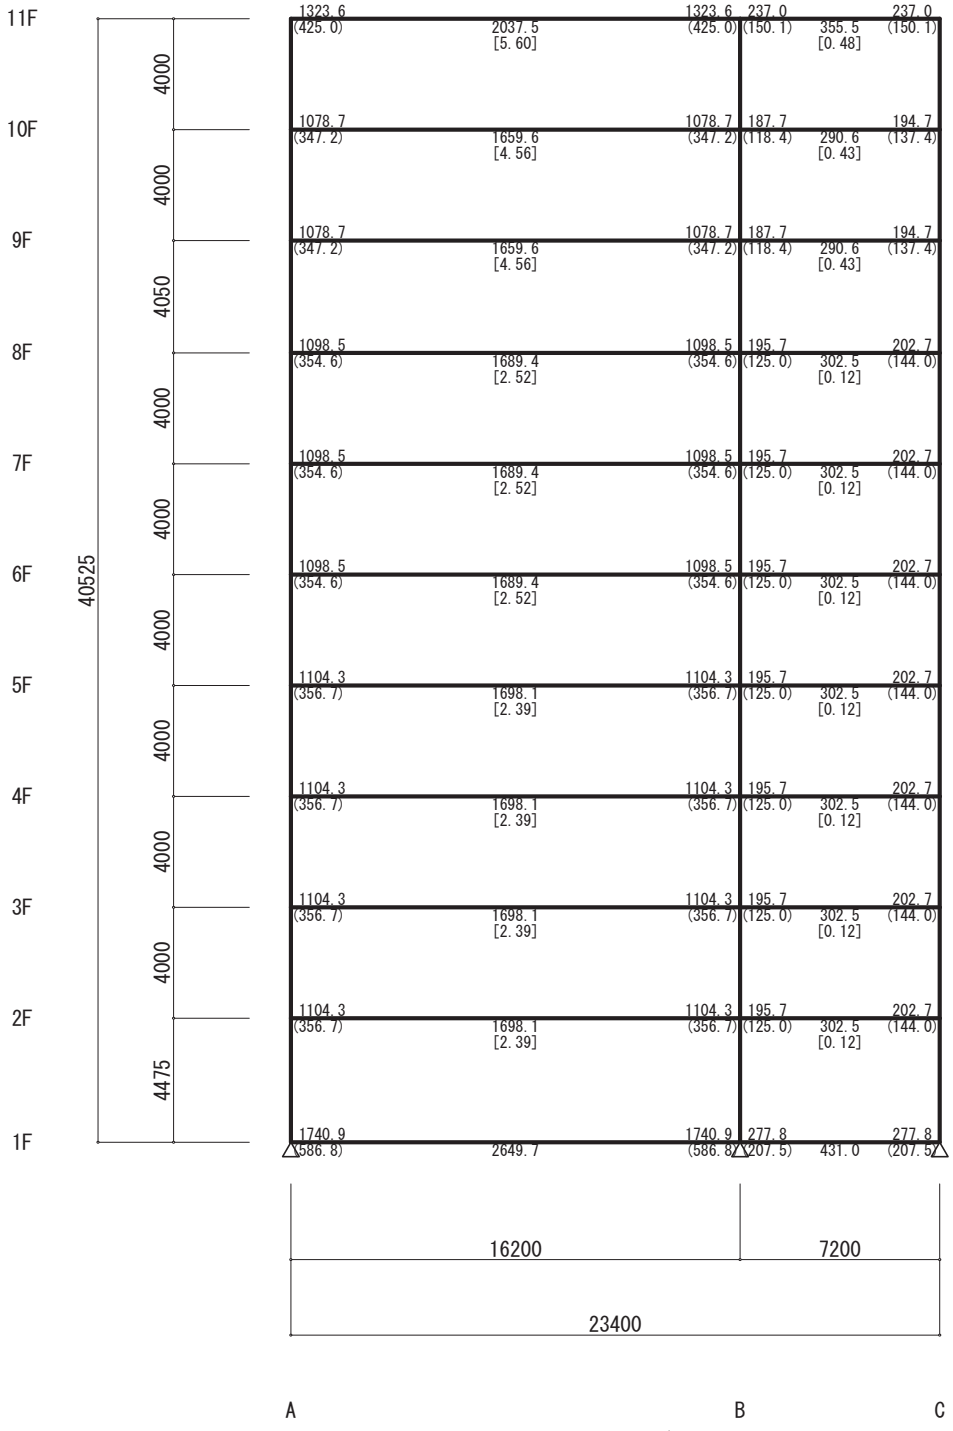

2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

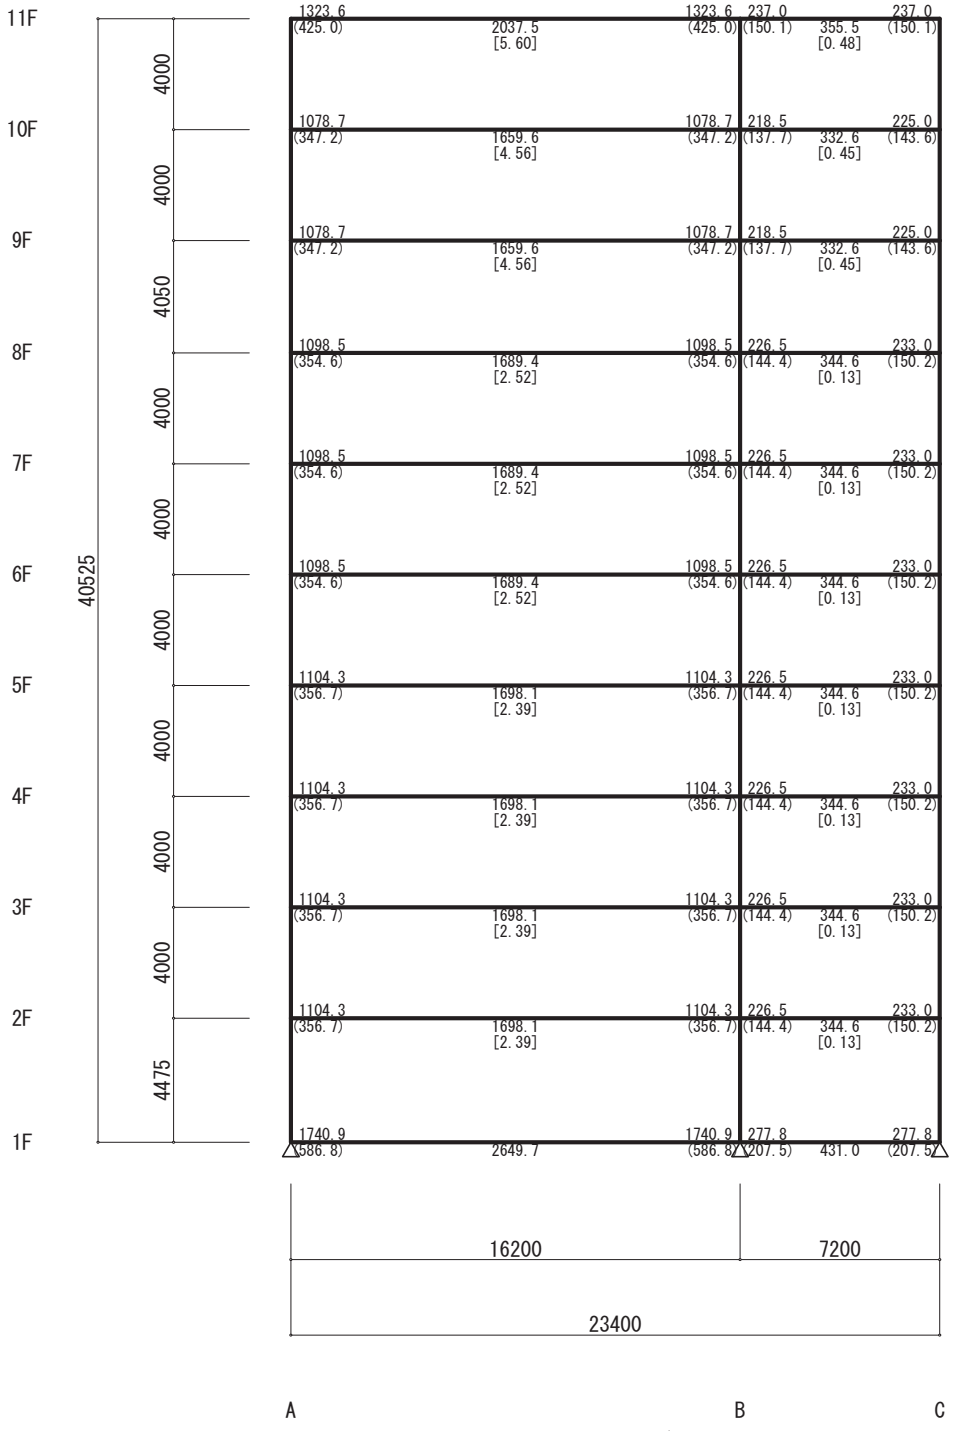

3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

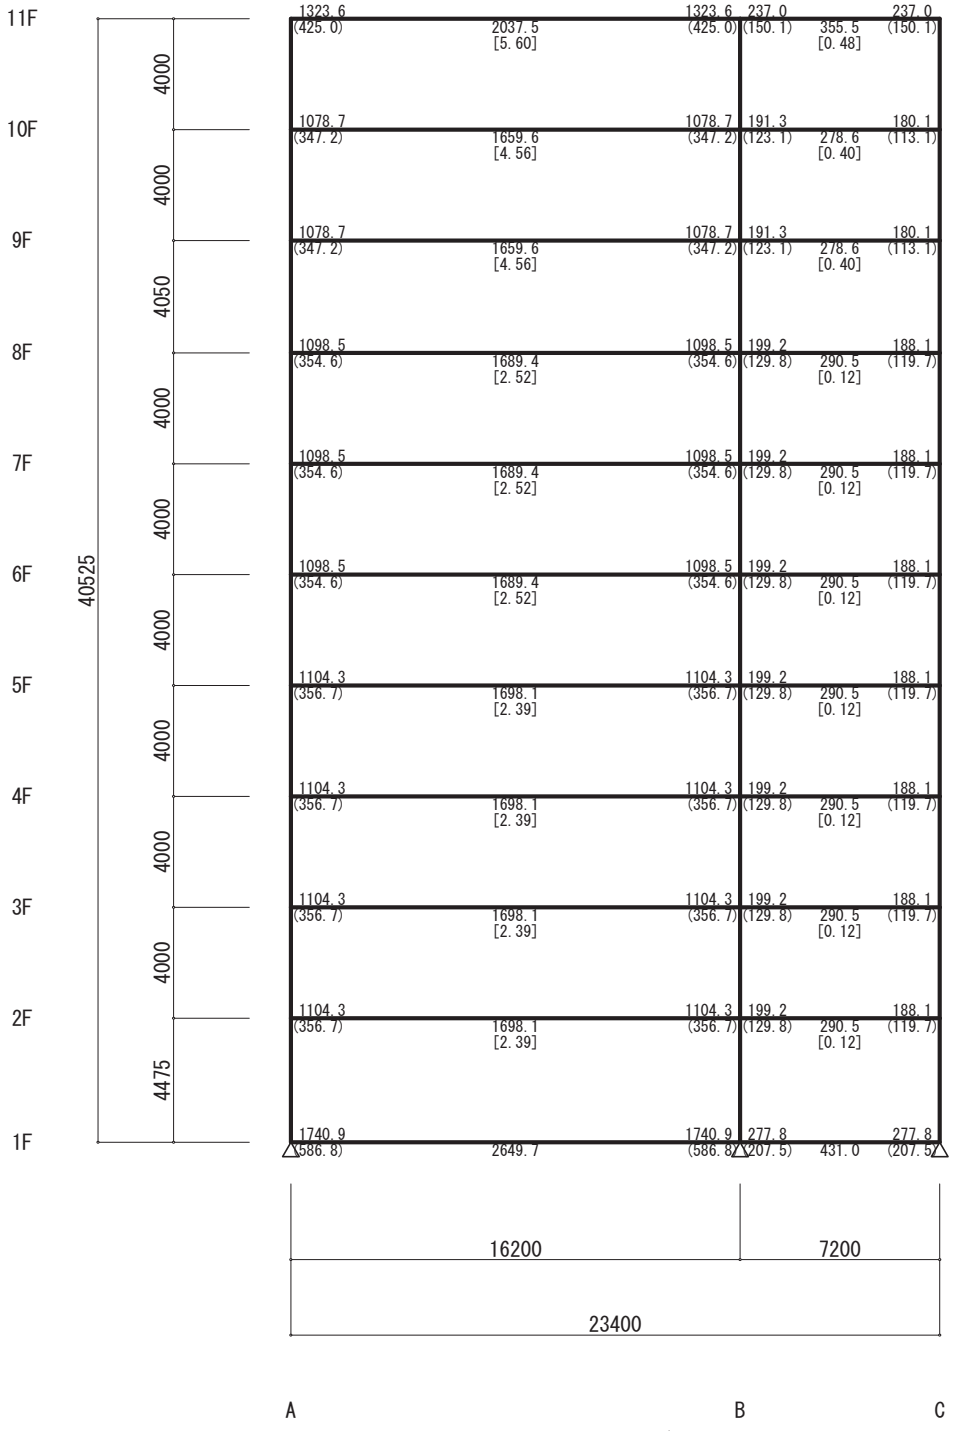

4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

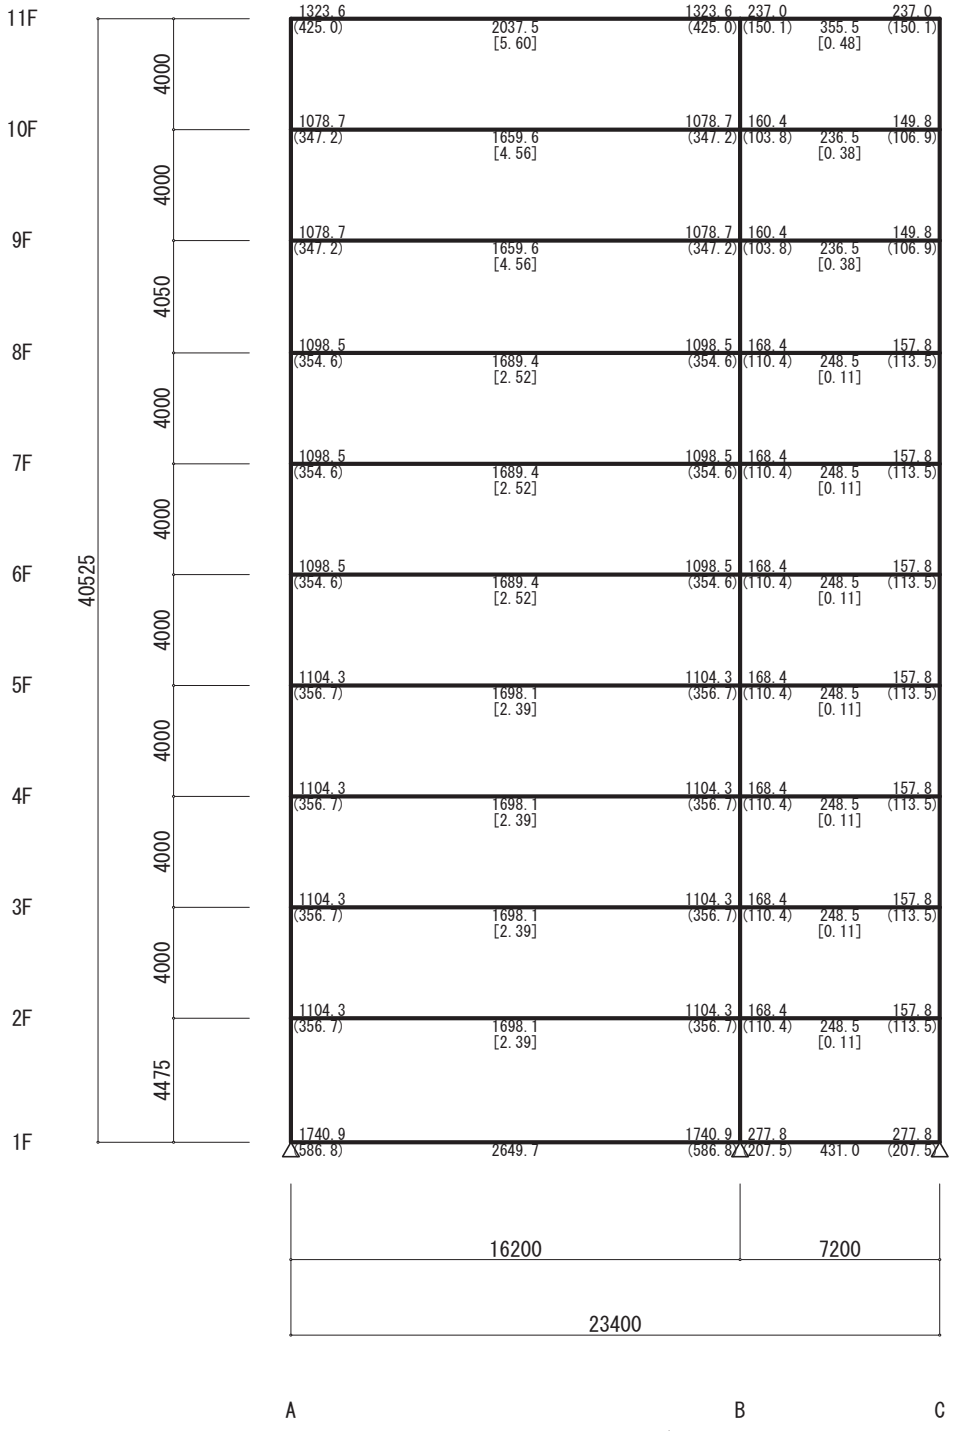

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

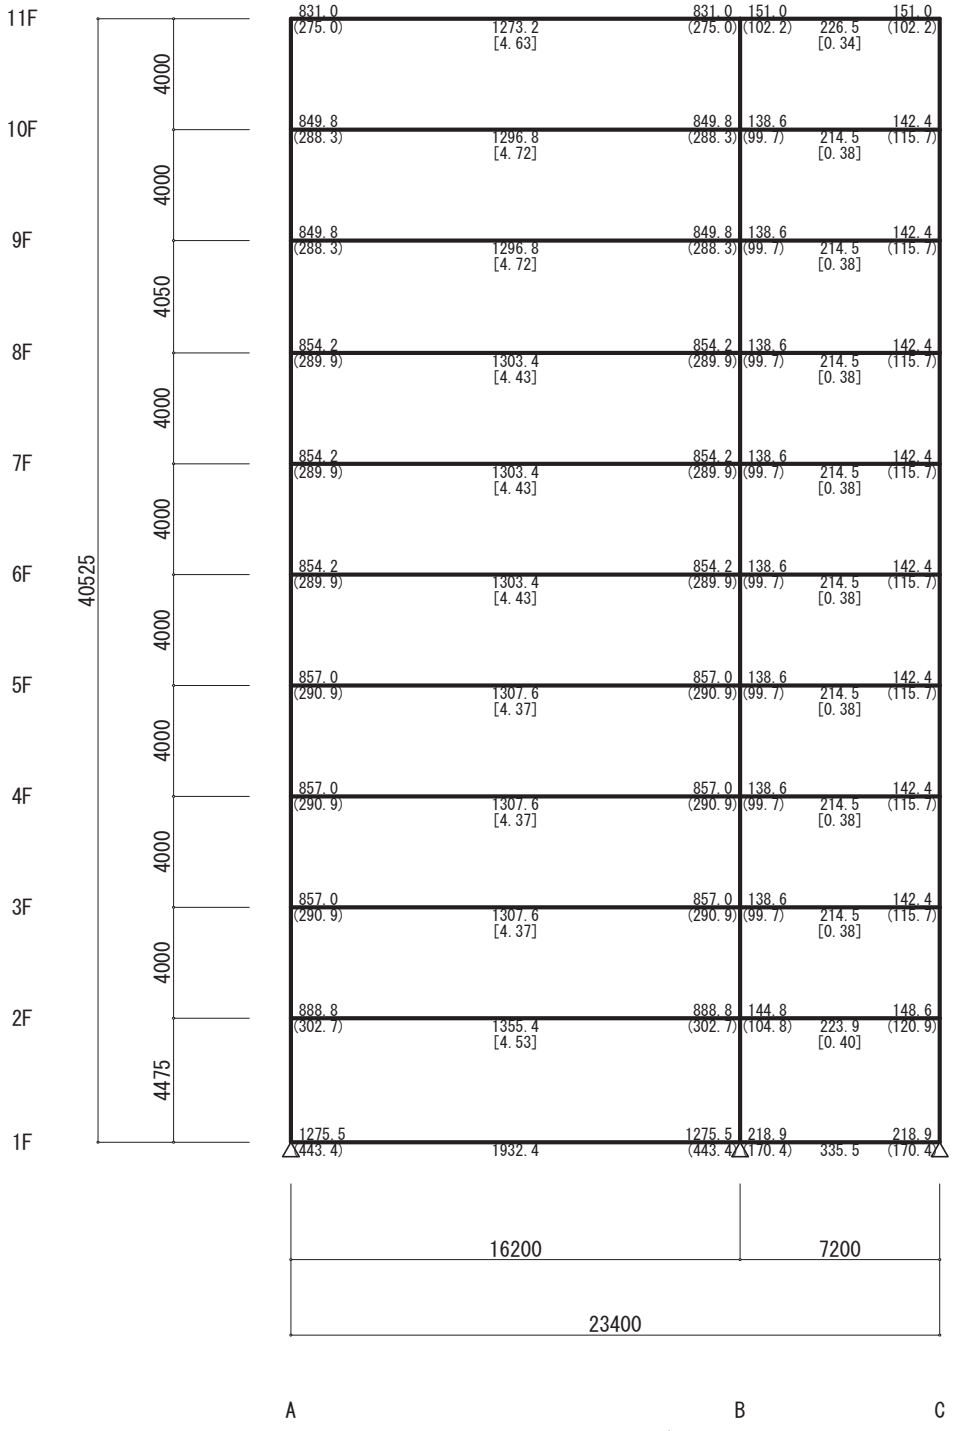

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	74.8	74.8	112.9	62.0	62.0	0.0	0.0	0.096
	2	3	73.6	73.6	111.0	60.9	60.9	0.0	0.0	0.104
	3	4	73.6	73.6	111.0	60.9	60.9	0.0	0.0	0.104
	4	5	73.6	73.6	111.0	60.9	60.9	0.0	0.0	0.104
	5	6	74.8	74.8	112.9	62.0	62.0	0.0	0.0	0.096

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
9F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
8F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
7F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
6F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
5F	1	2	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
4F	1	2	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
3F	1	2	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
2F	1	2	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
	2	3	83.3	83.3	125.6	69.0	69.0	0.0	0.0	0.118
	3	4	83.3	83.3	125.6	69.0	69.0	0.0	0.0	0.118
	4	5	83.3	83.3	125.6	69.0	69.0	0.0	0.0	0.118
	5	6	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
1F	1	2	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	2	3	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	3	4	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	4	5	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	5	6	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	100.3	100.3	151.7	82.9	82.9	0.0	0.0	0.116
	2	3	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	3	4	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	4	5	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	5	6	100.3	100.3	151.7	82.9	82.9	0.0	0.0	0.116
10F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
9F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
8F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
7F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
6F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
5F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
4F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
3F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
2F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	2	3	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	3	4	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	4	5	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	5	6	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
10F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
9F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	2	3	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	3	4	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	4	5	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	5	6	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	831.0	831.0	1273.2	275.0	275.0	0.0	0.0	4.630
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
10F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	857.0	857.0	1307.6	290.9	290.9	0.0	0.0	4.371
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	857.0	857.0	1307.6	290.9	290.9	0.0	0.0	4.371
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	857.0	857.0	1307.6	290.9	290.9	0.0	0.0	4.371

1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	888.8	888.8	1355.4	302.7	302.7	0.0	0.0	4.531
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	1275.5	1275.5	1932.4	443.4	443.4	0.0	0.0	
	B	C	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1323.6	1323.6	2037.5	425.0	425.0	0.0	0.0	5.600
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
5F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1323.6	1323.6	2037.5	425.0	425.0	0.0	0.0	5.600
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
5F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1323.6	1323.6	2037.5	425.0	425.0	0.0	0.0	5.600

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
5F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1323.6	1323.6	2037.5	425.0	425.0	0.0	0.0	5.600
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1078.7	1078.7	1659.6	347.2	347.2	0.0	0.0	4.561
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
5F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	831.0	831.0	1273.2	275.0	275.0	0.0	0.0	4.630
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
10F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	857.0	857.0	1307.6	290.9	290.9	0.0	0.0	4.371
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	857.0	857.0	1307.6	290.9	290.9	0.0	0.0	4.371
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	857.0	857.0	1307.6	290.9	290.9	0.0	0.0	4.371
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	888.8	888.8	1355.4	302.7	302.7	0.0	0.0	4.531
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	1275.5	1275.5	1932.4	443.4	443.4	0.0	0.0	
	B	C	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)

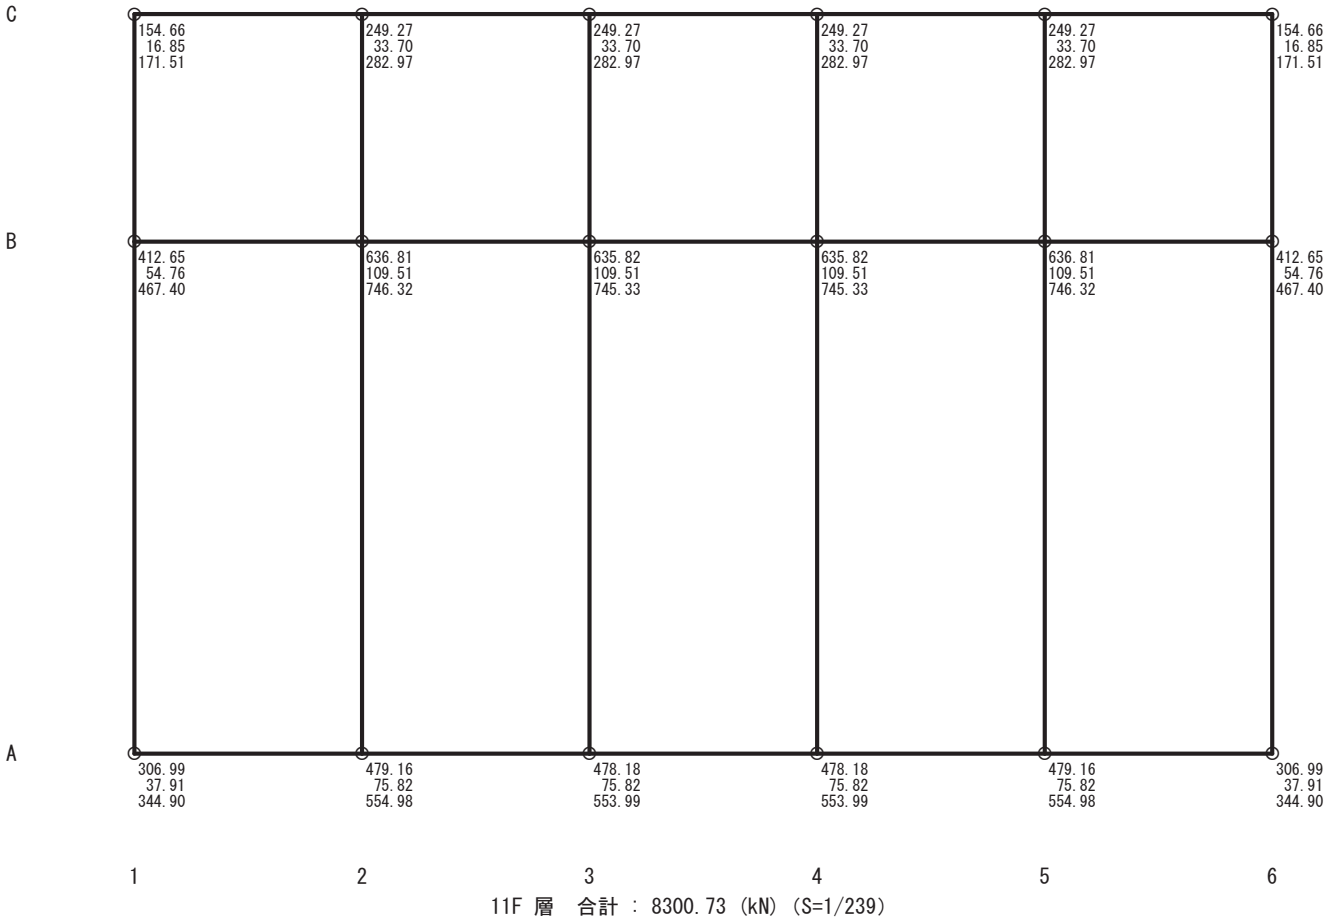

11F 層　合計 : 8300.73 (kN) (S=1/239)

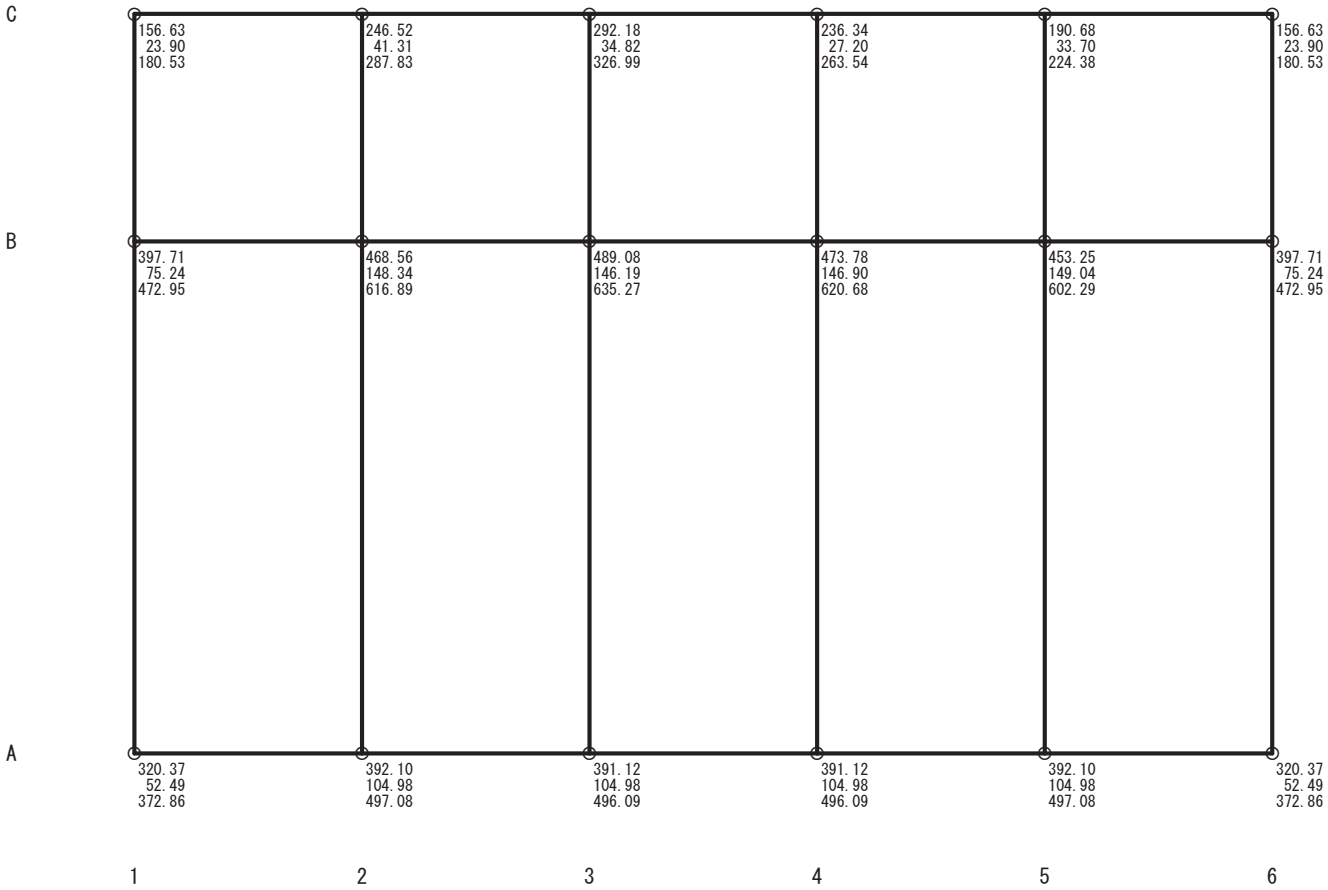

10F 層　合計 : 7616.91 (kN) (S=1/239)

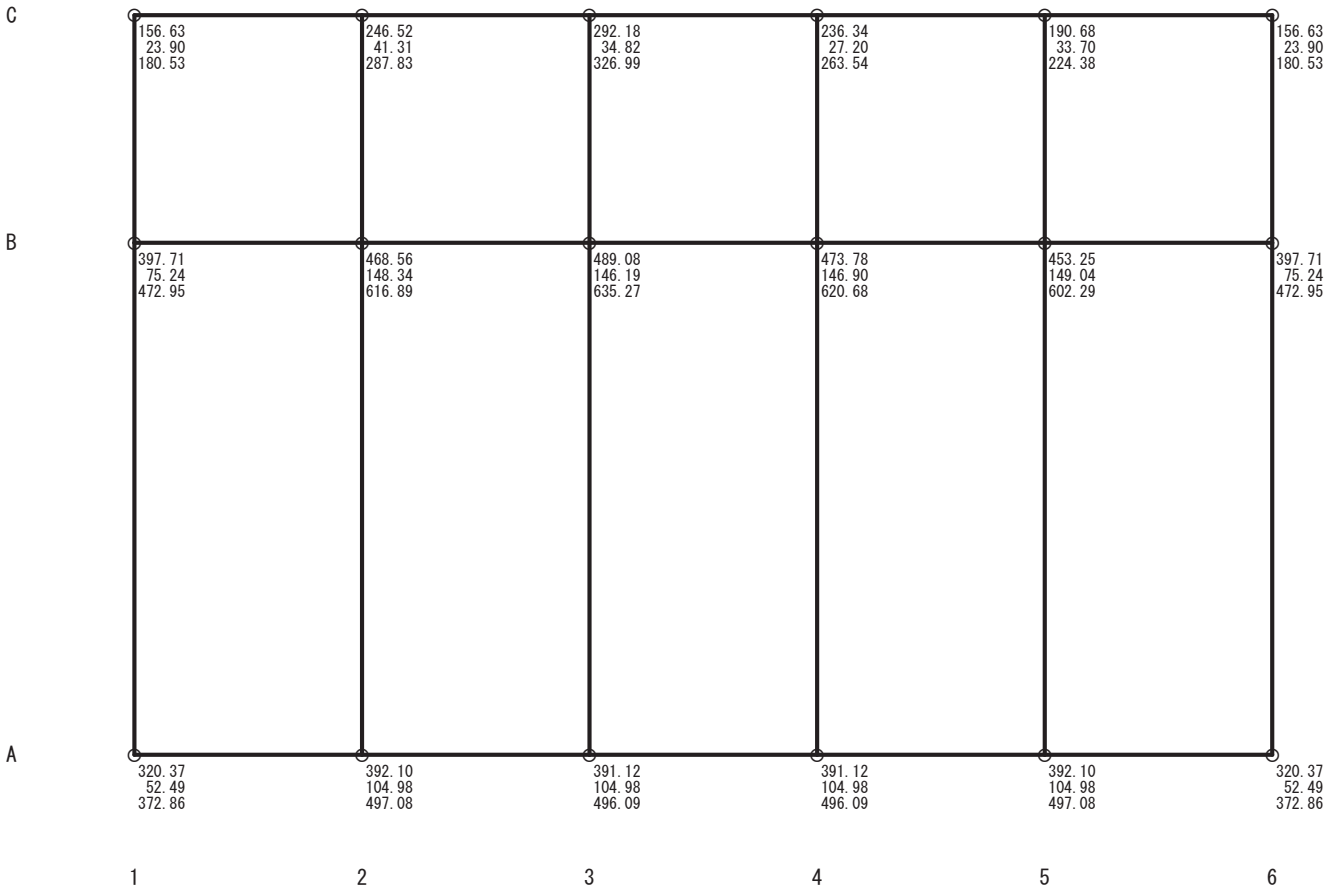

9F 層　合計 : 7616.91 (kN) (S=1/239)

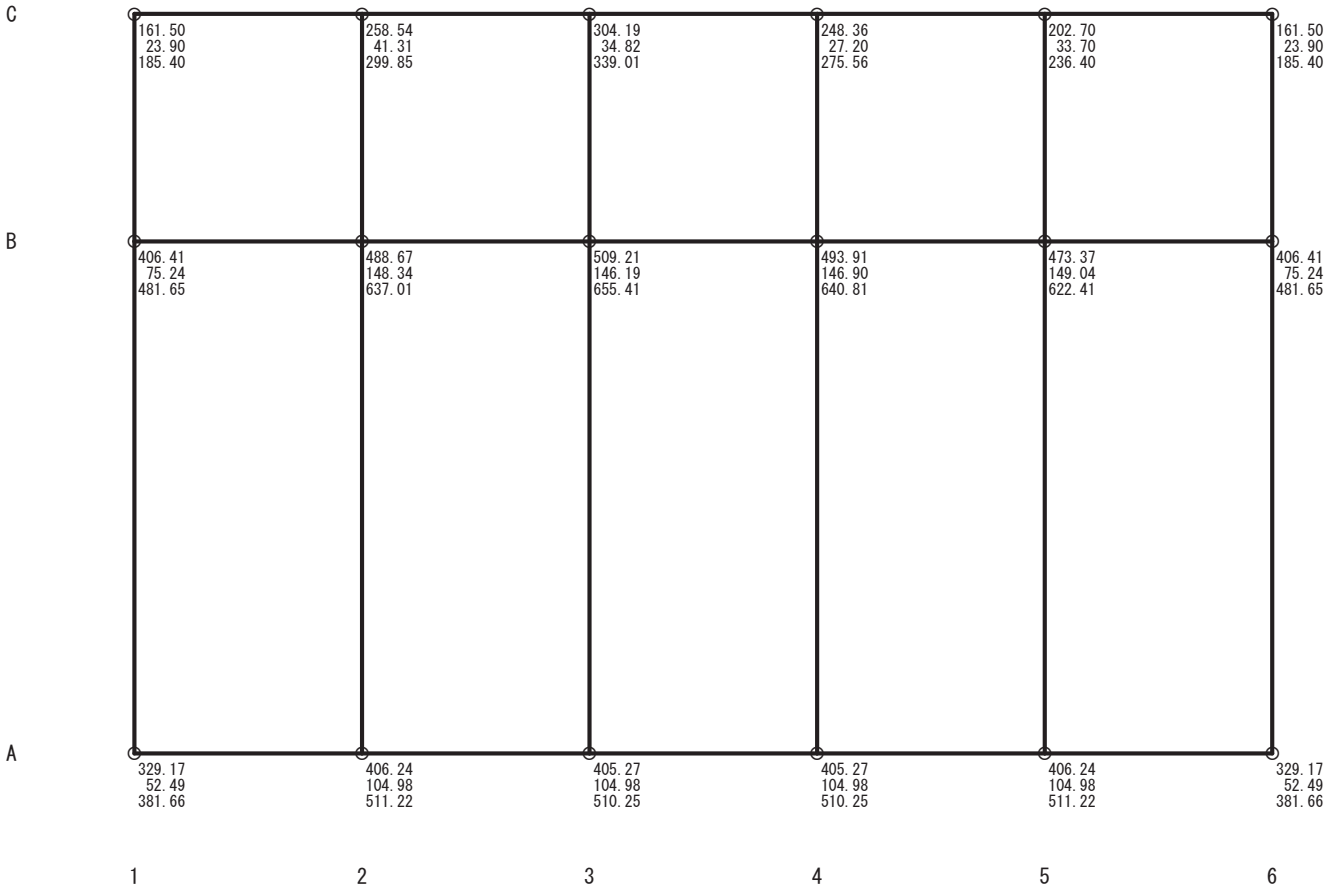

8F 層　合計 : 7846.81 (kN) (S=1/239)

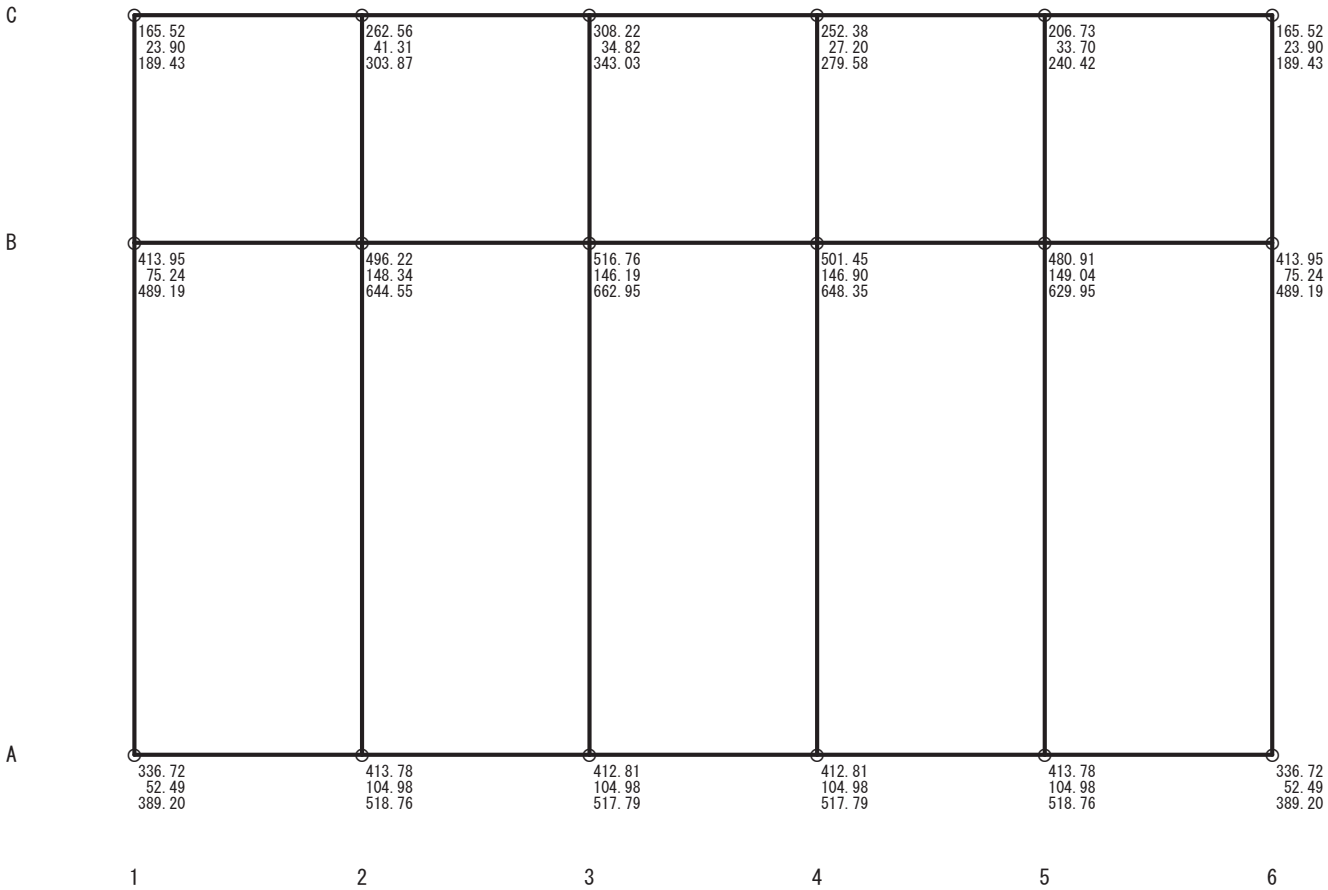

7F 層　合計 : 7961.45 (kN) (S=1/239)

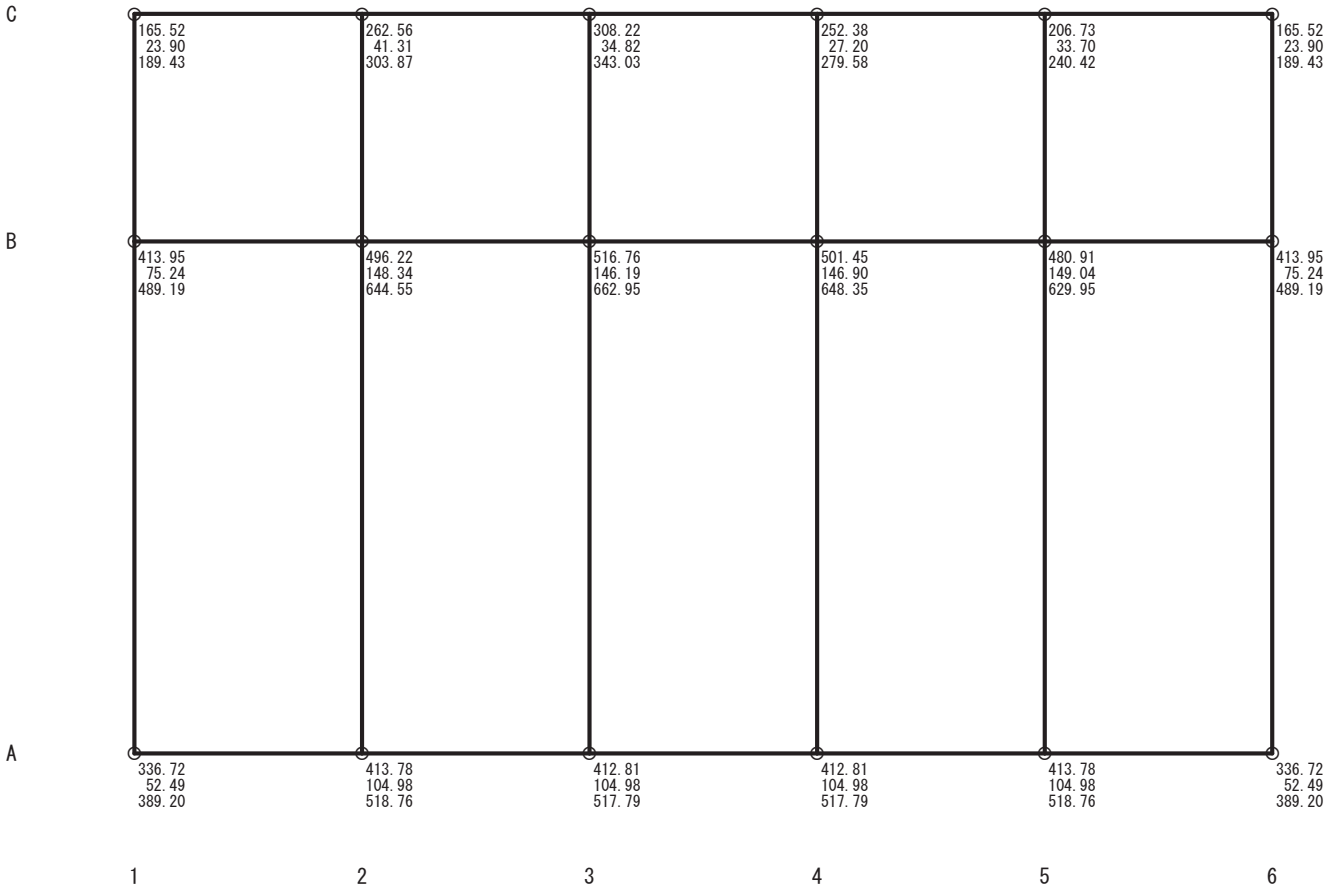

6F 層　合計 : 7961.45 (kN) (S=1/239)

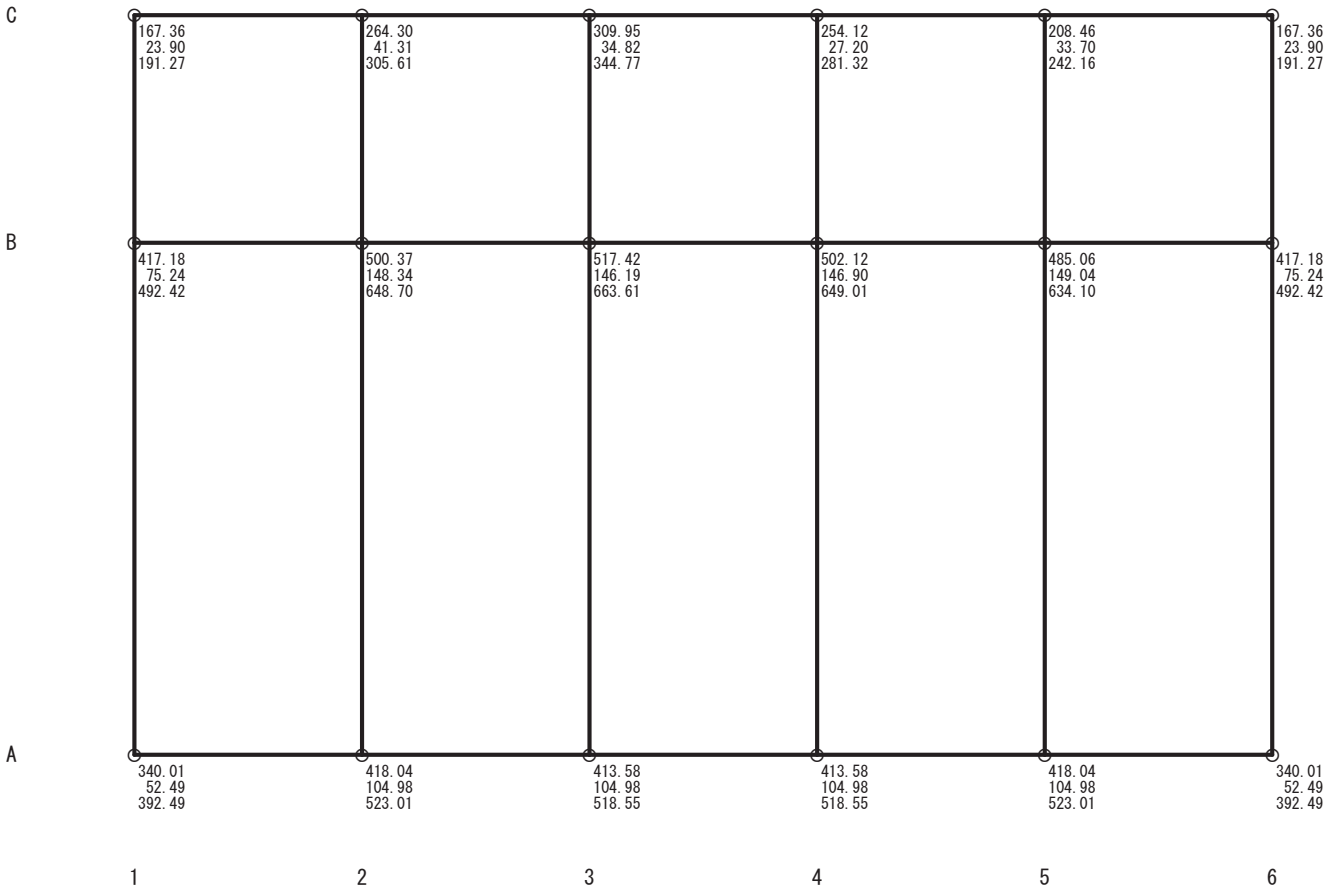

5F 層　合計 : 8004.77 (kN) (S=1/239)

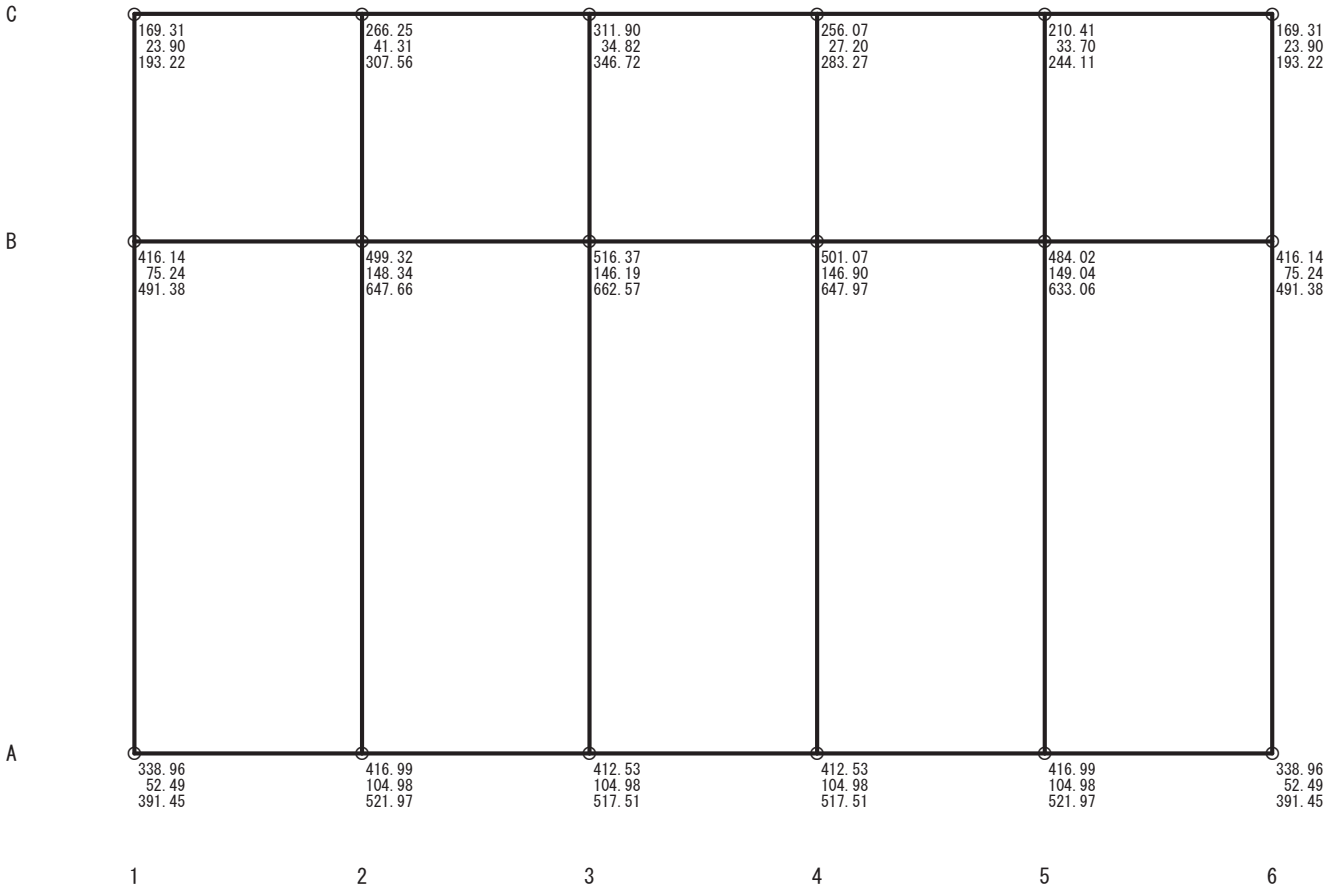

4F 層　合計 : 8003.95 (kN) (S=1/239)

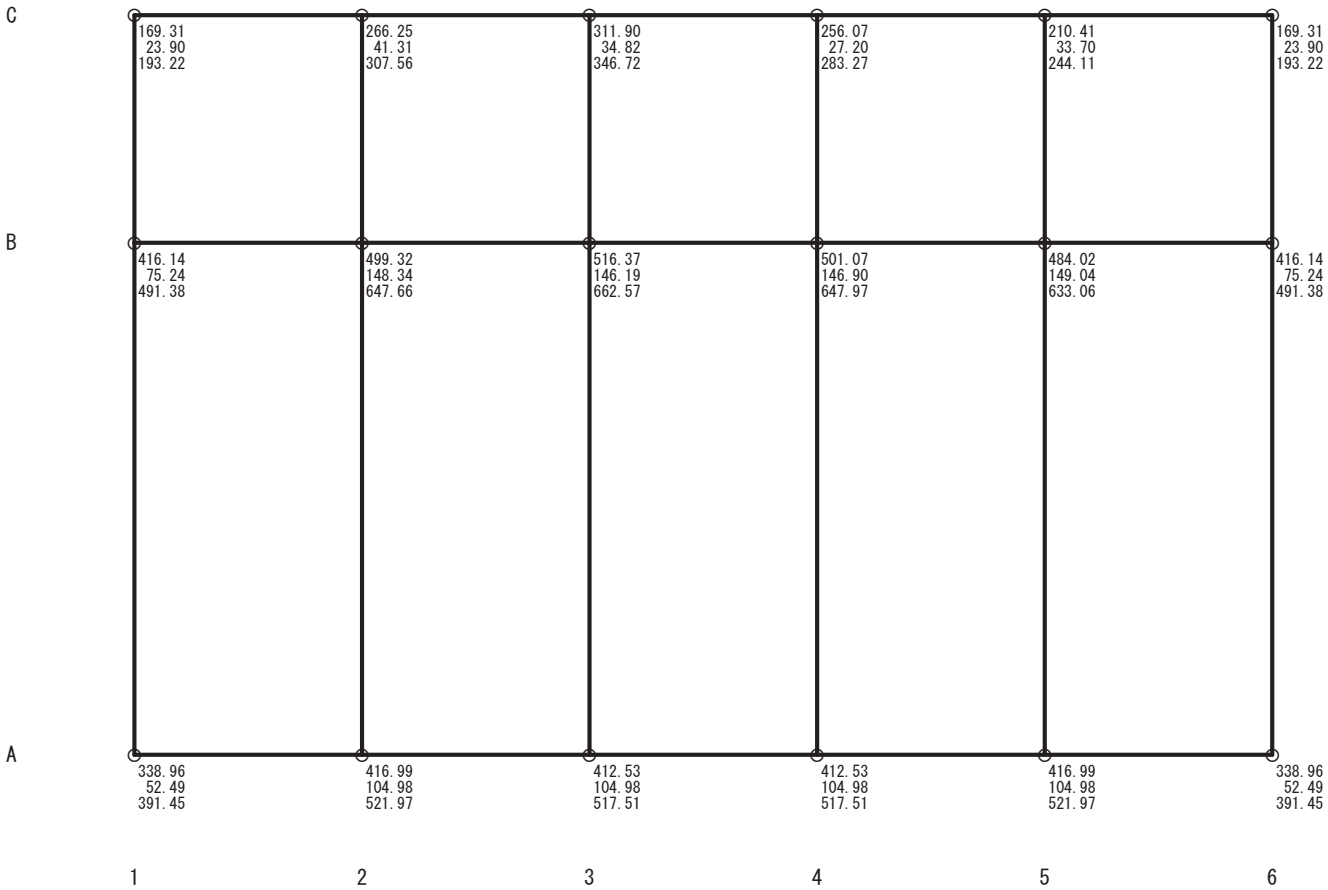

3F 層　合計 : 8003.95 (kN) (S=1/239)

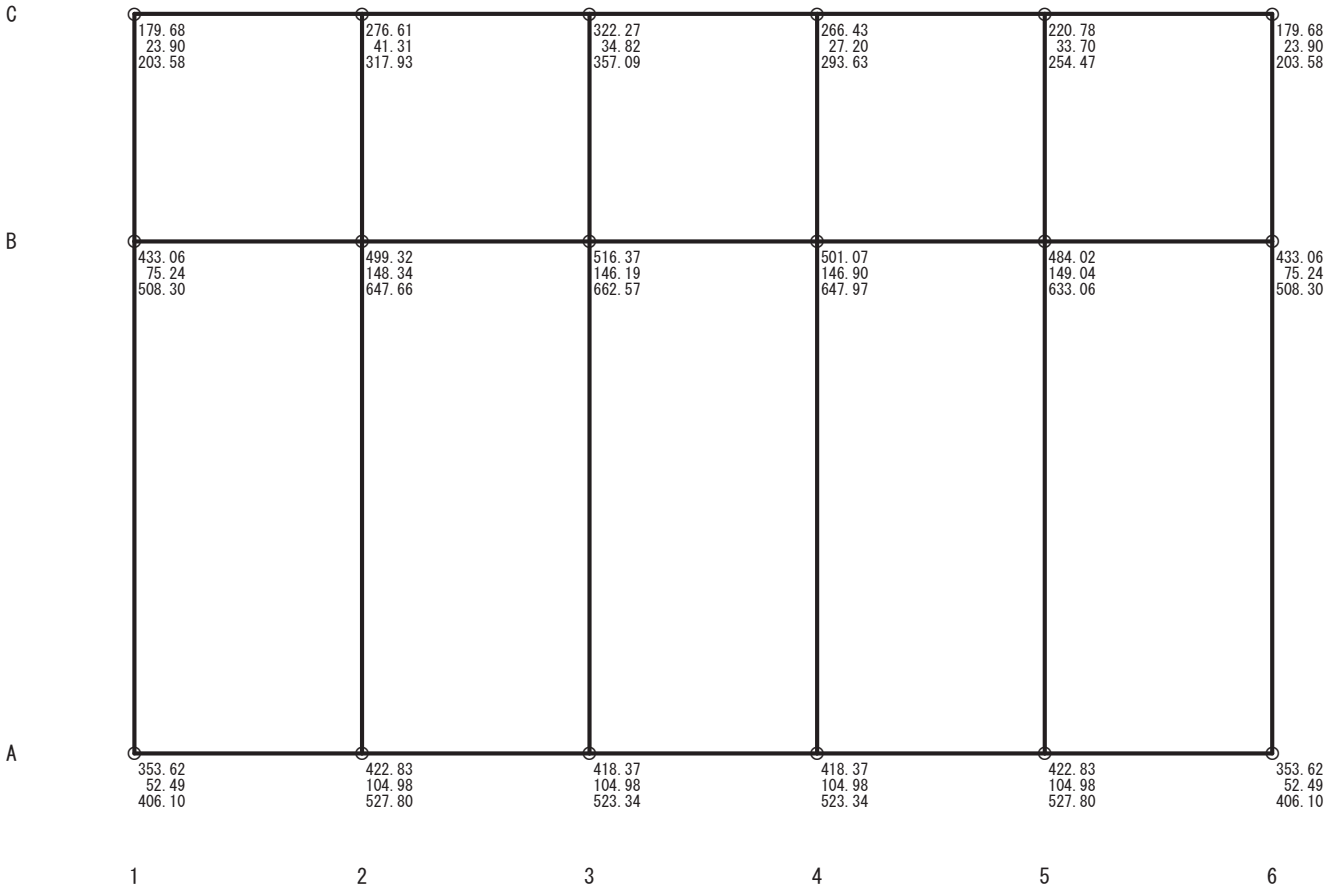

2F 層　合計 : 8152.64 (kN) (S=1/239)

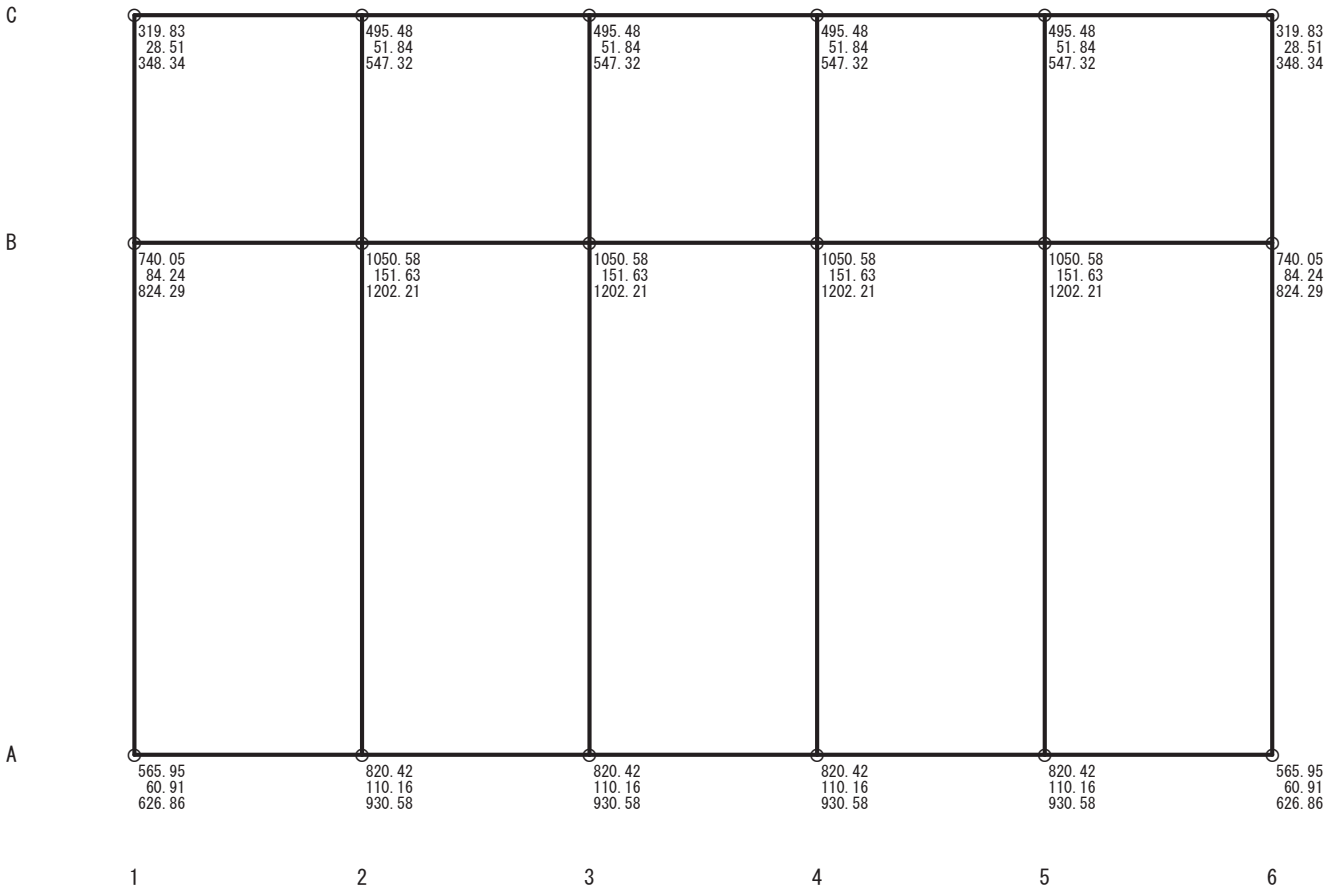

1F 層　合計 : 14319.41 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

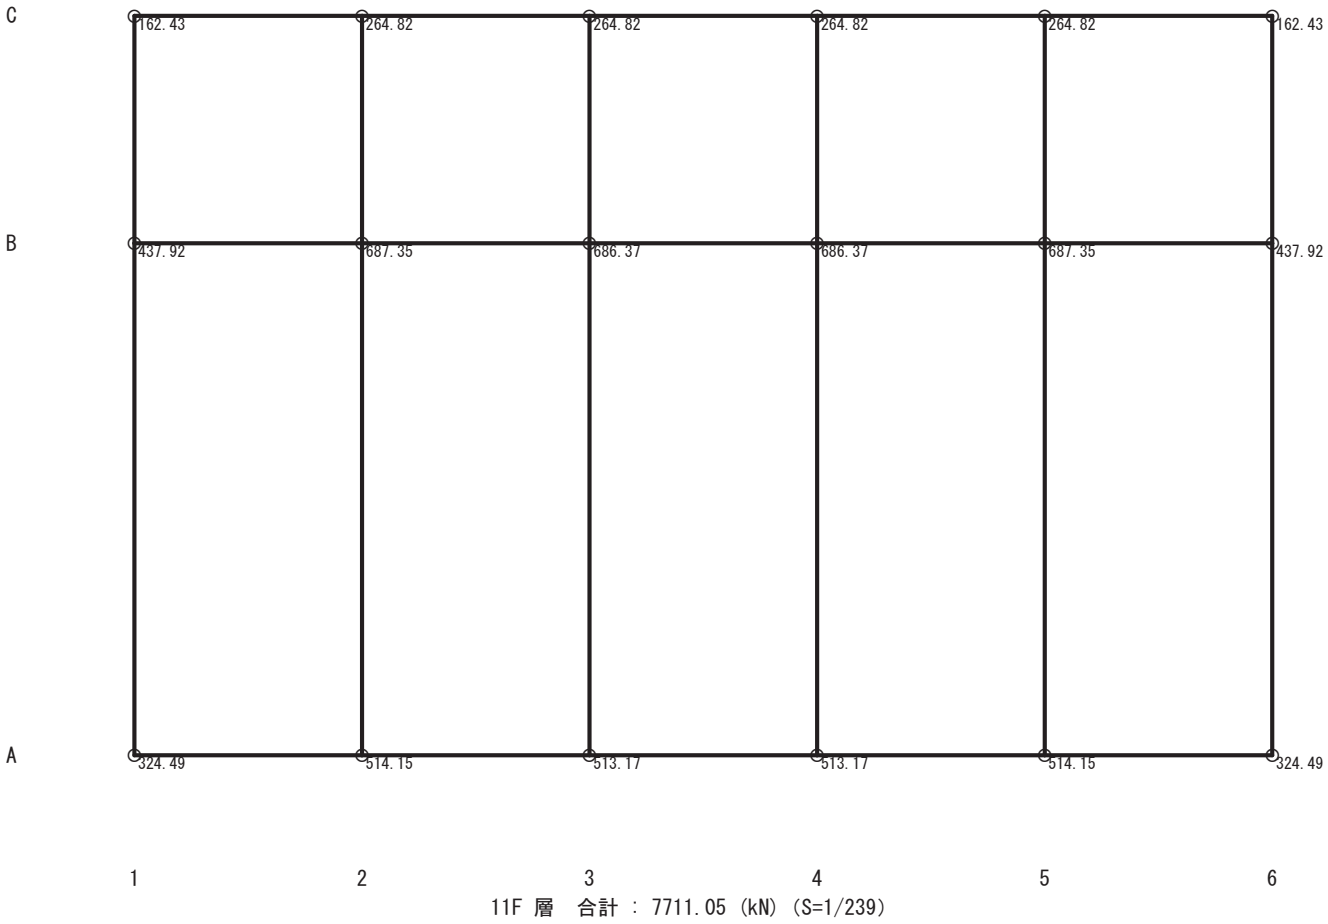

11F 層　合計 : 7711.05 (kN) (S=1/239)

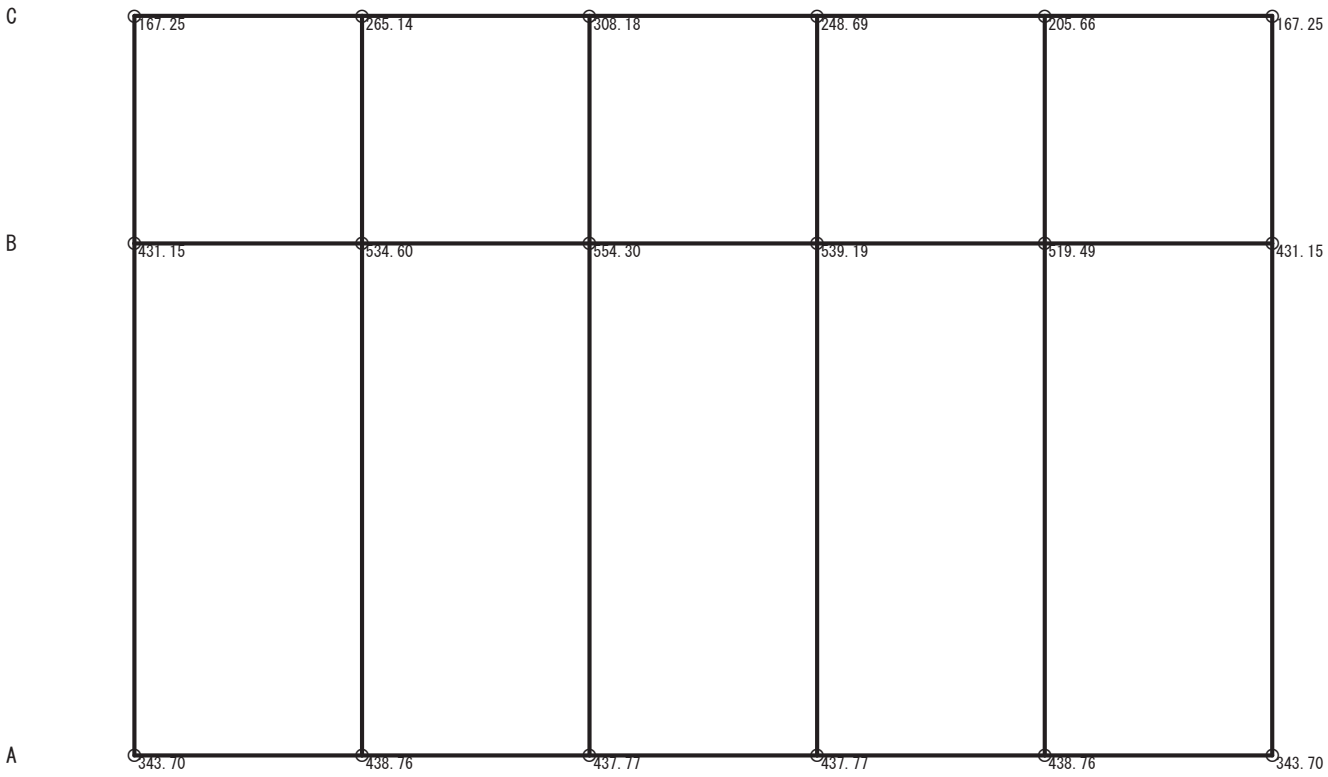

10F 層　合計 : 6812.52 (kN) (S=1/239)

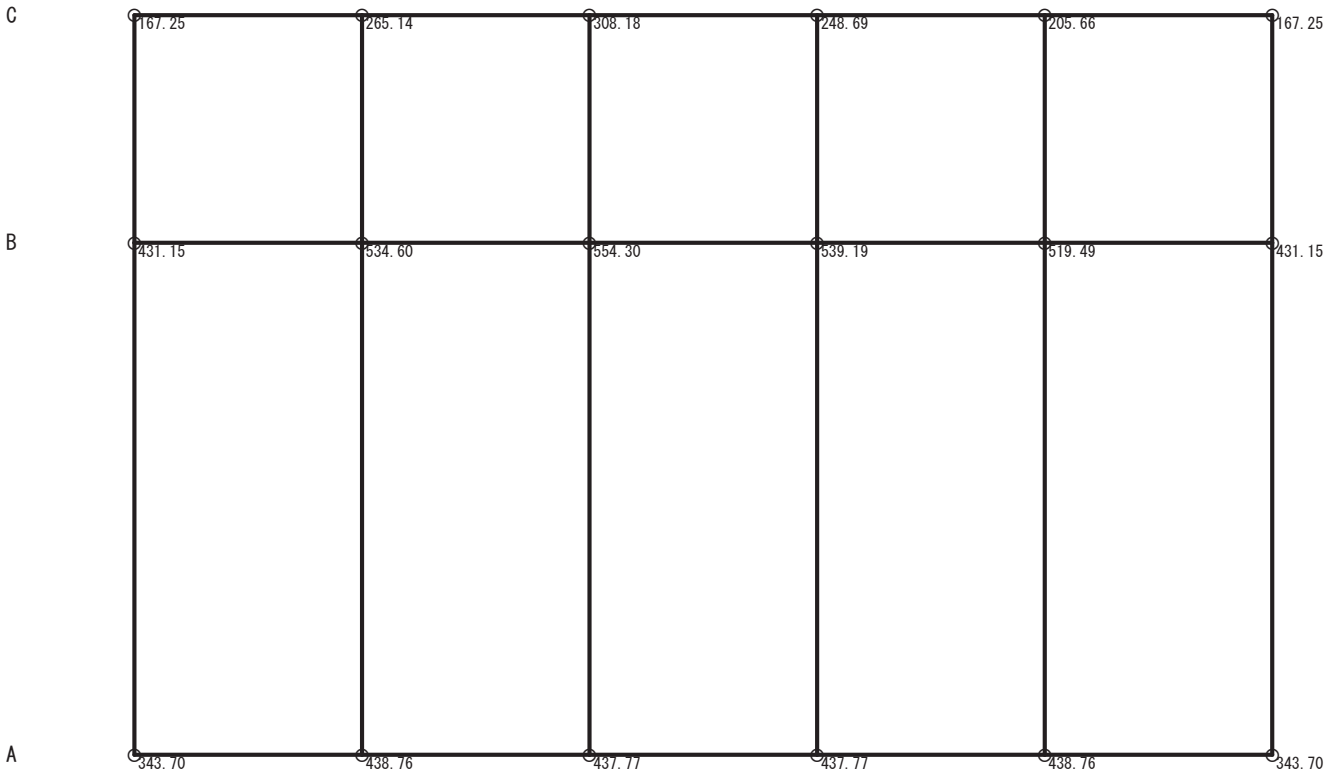

9F 層　合計 : 6812.52 (kN) (S=1/239)

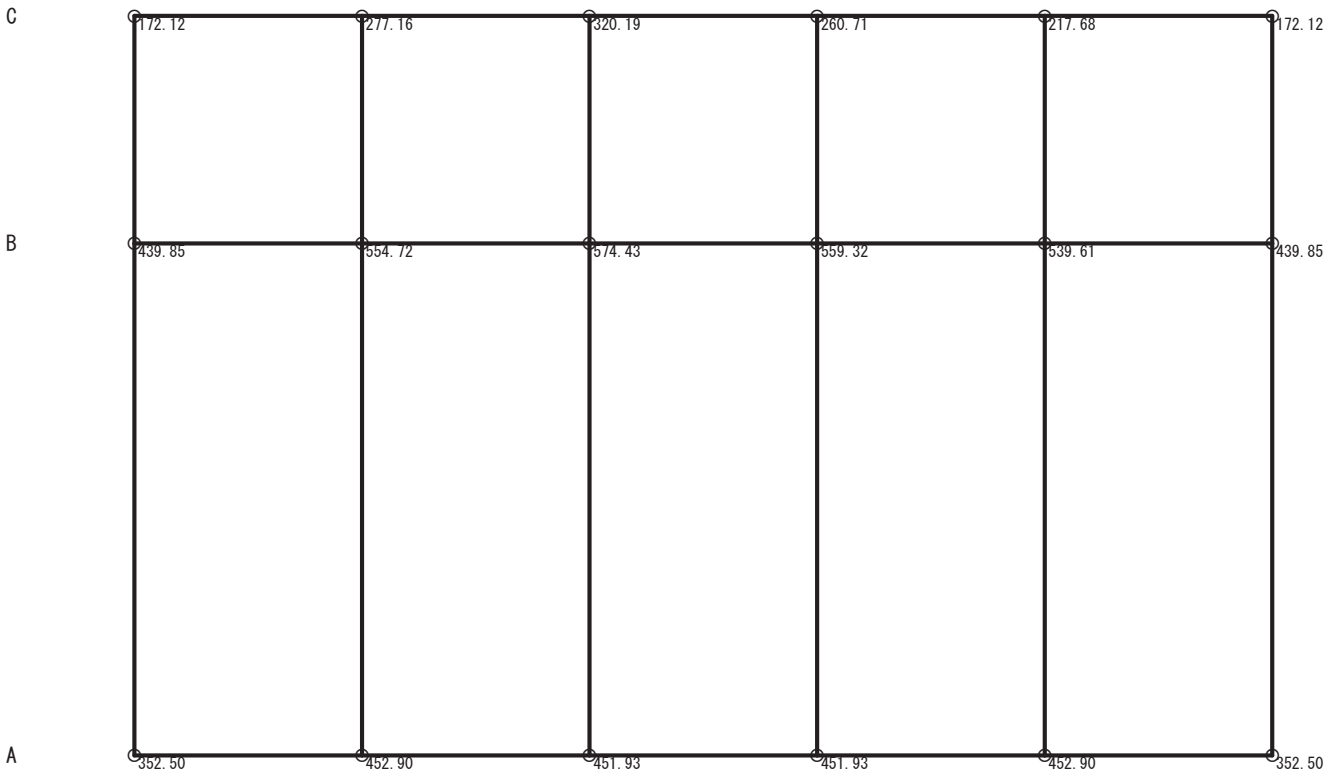

8F 層　合計 : 7042.42 (kN) (S=1/239)

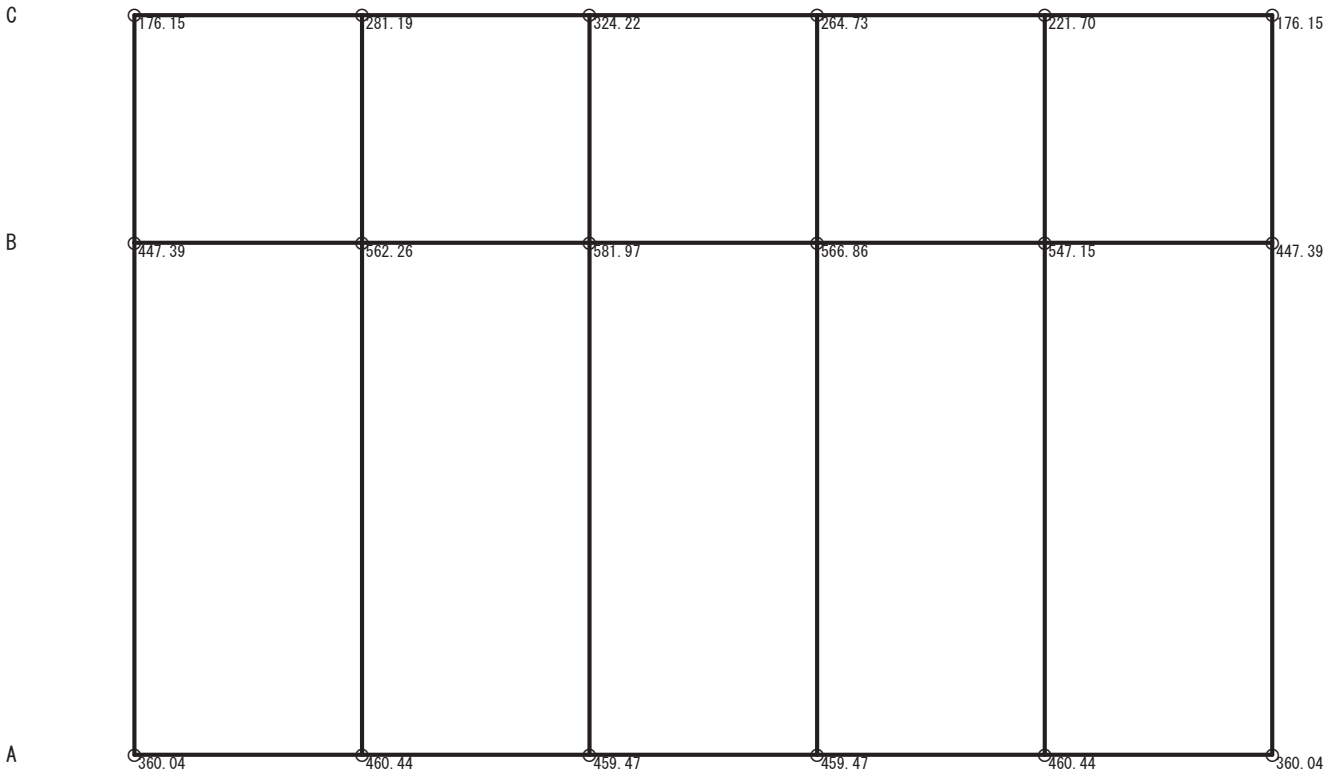

7F 層　合計 : 7157.07 (kN) (S=1/239)

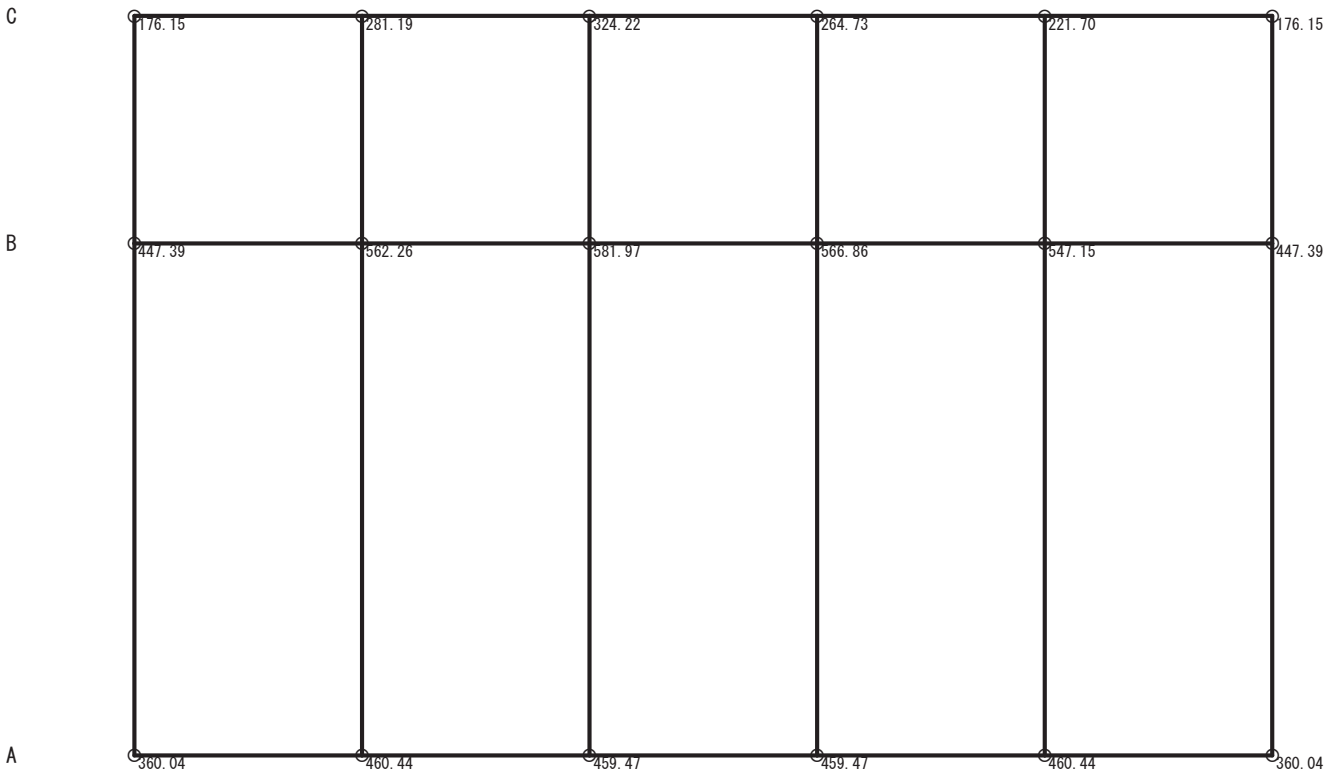

6F 層　合計 : 7157.07 (kN) (S=1/239)

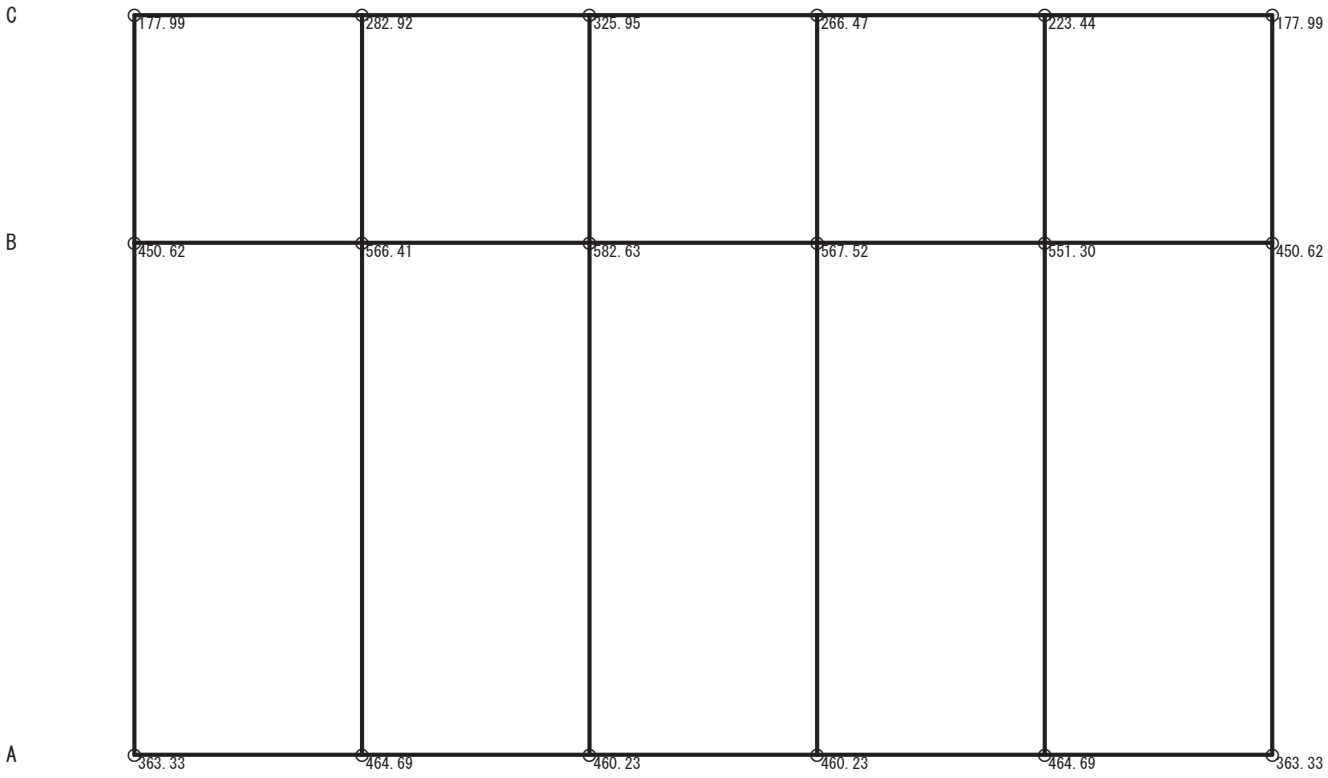

5F 層　合計 : 7200.39 (kN) (S=1/239)

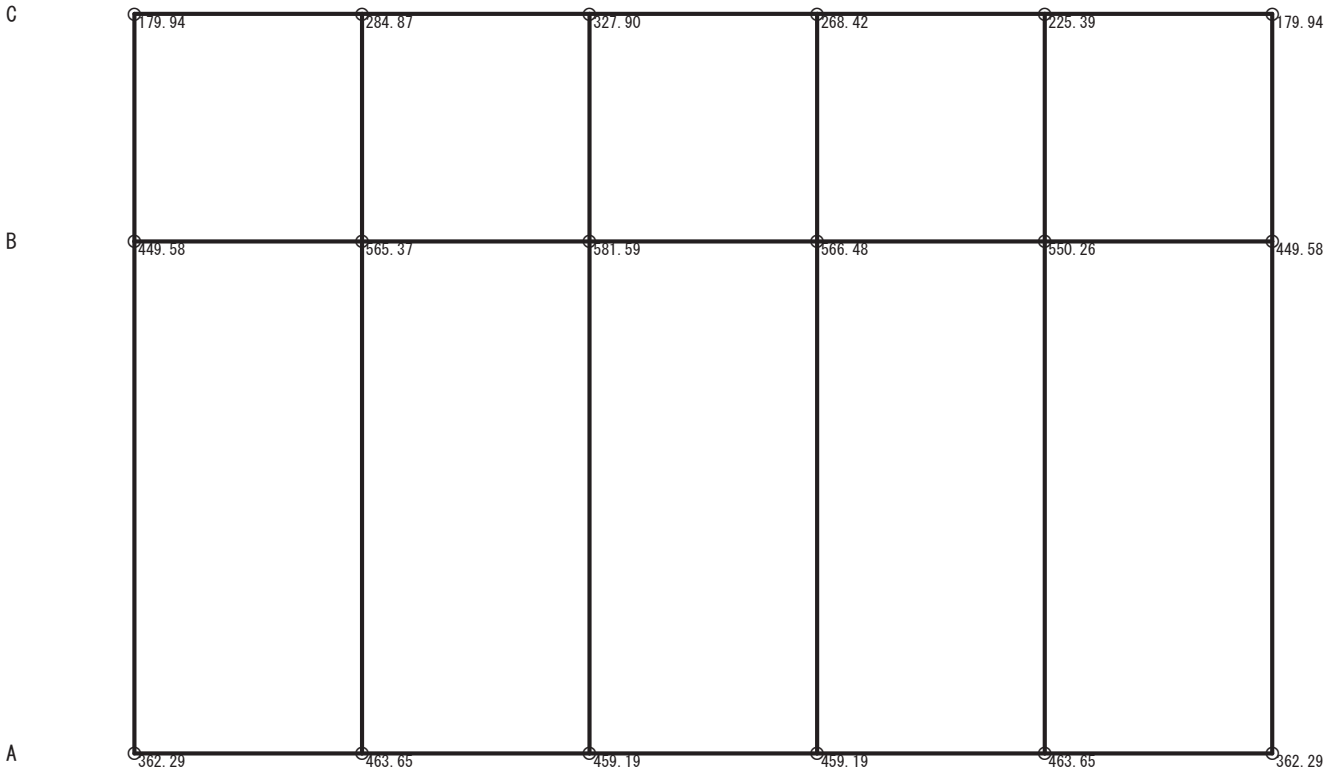

4F 層　合計 : 7199.57 (kN) (S=1/239)

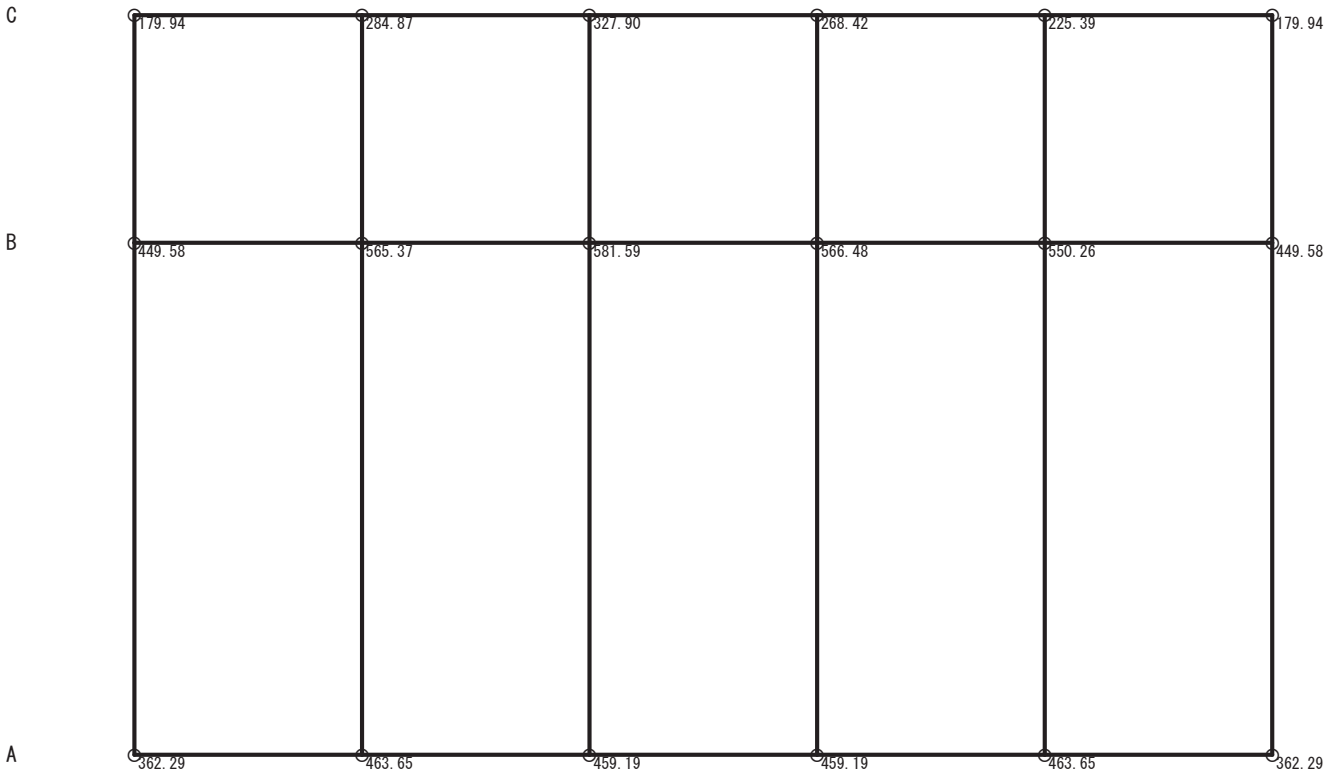

3F 層　合計 : 7199.57 (kN) (S=1/239)

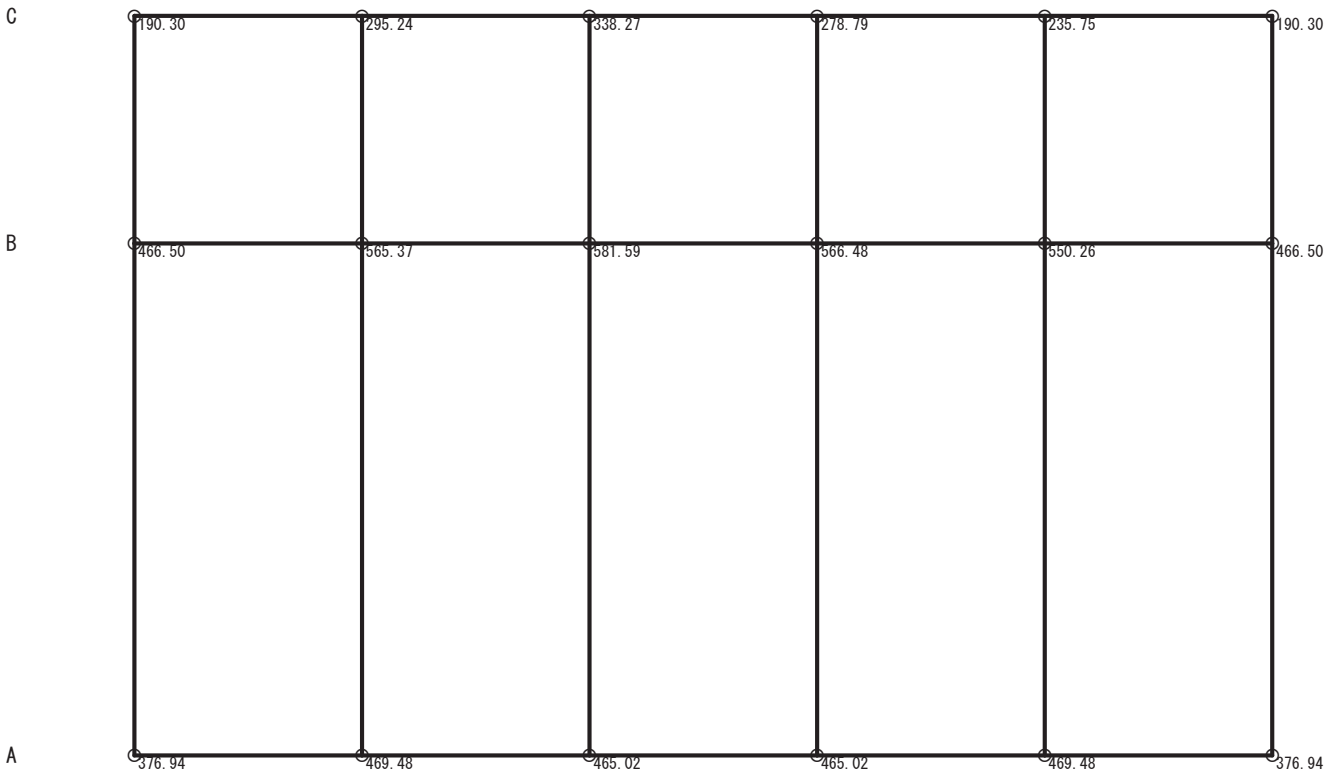

2F 層　合計 : 7348.25 (kN) (S=1/239)

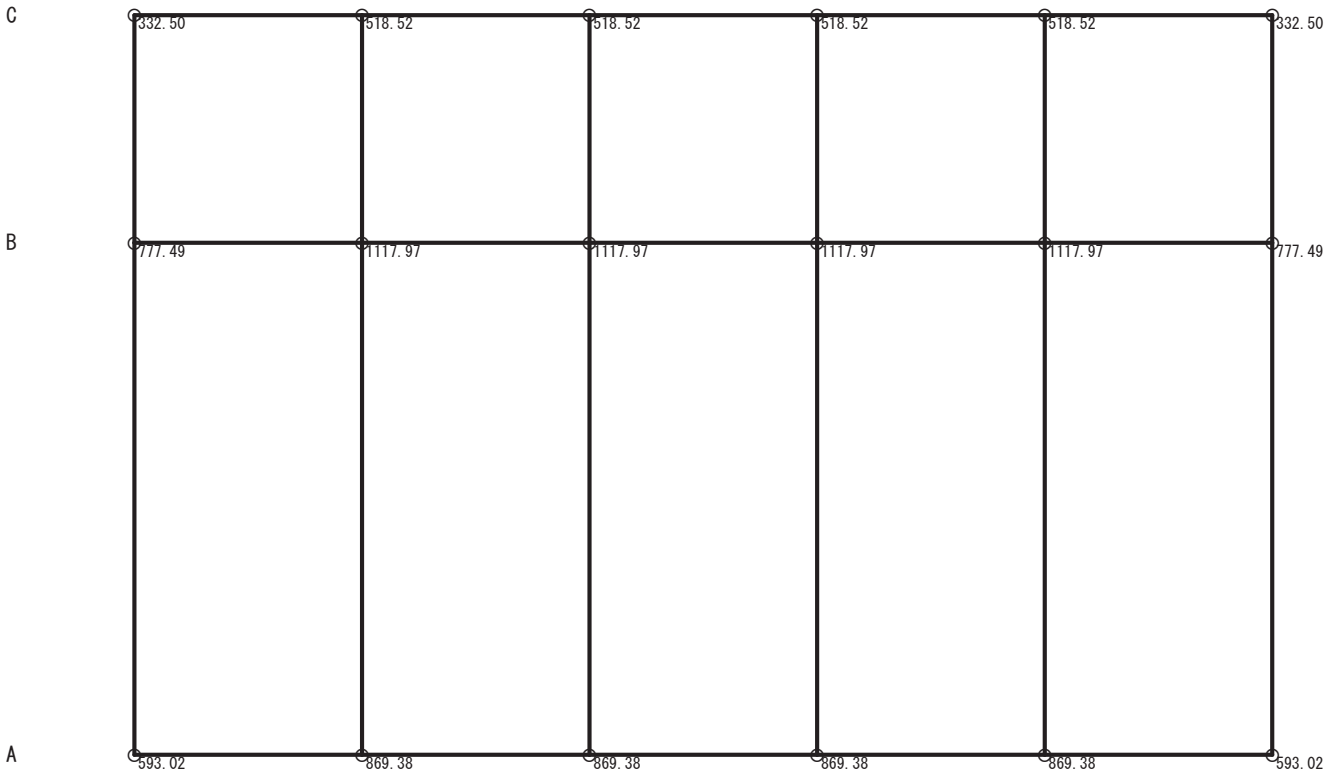

1F 層　合計 : 13429.49 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：40.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：40.000 (m)　α：1.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 40.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.200 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.600
Rt（固有周期からの計算値） = 0.800 （ Ｔ = 1.200 ）、 Rt（採用値）= 0.800

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
10F	A	2703.6	7711.0	0.108	2.534	0.405		3126.5	0.0	3126.5
	B	3623.3								
	C	1384.2								
	sum	7711.0								
	Ｗｉ/Ａ	9.15								
9F	A	2440.5	14523.6	0.203	2.053	0.328		4770.7	0.0	4770.7
	B	3009.9								
	C	1362.2								
	sum	6812.5								
	Ｗｉ/Ａ	8.09								
8F	A	2440.5	21336.1	0.298	1.801	0.288		6147.0	0.0	6147.0
	B	3009.9								
	C	1362.2								
	sum	6812.5								
	Ｗｉ/Ａ	8.09								
7F	A	2514.7	28378.5	0.396	1.622	0.260		7366.1	0.0	7366.1
	B	3107.8								
	C	1420.0								
	sum	7042.4								
	Ｗｉ/Ａ	8.36								
6F	A	2559.9	35535.6	0.496	1.482	0.237		8426.2	0.0	8426.2
	B	3153.0								
	C	1444.1								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	sum	7157.1	35535.6	0.496	1.482	0.237		8426.2	0.0	8426.2
	Wi/A	8.50								
5F	A	2559.9	42692.7	0.596	1.365	0.218		9323.7	0.0	9323.7
	B	3153.0								
	C	1444.1								
	sum	7157.1								
	Wi/A	8.50								
4F	A	2576.5	49893.0	0.696	1.262	0.202		10073.1	0.0	10073.1
	B	3169.1								
	C	1454.7								
	sum	7200.4								
	Wi/A	8.55								
3F	A	2570.3	57092.6	0.797	1.169	0.187		10675.4	0.0	10675.4
	B	3162.9								
	C	1466.4								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
2F	A	2570.3	64292.2	0.897	1.083	0.173		11135.7	0.0	11135.7
	B	3162.9								
	C	1466.4								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
1F	A	2622.9	71640.4	1.000	1.000	0.160		11462.5	0.0	11462.5
	B	3196.7								
	C	1528.7								
	sum	7348.3								
	Wi/A	8.72								
基礎	A	4663.5	85069.9		K=0.1000 (H=0.00)		1342.949	12805.4	0.0	12805.4
	B	6026.9								
	C	2739.1								
	sum	13429.5								
	Wi/A	15.94								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：40.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：40.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 40.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.200 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.600

Rt（固有周期からの計算値） = 0.800 （ T = 1.200 ）、 Rt（採用値）= 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
10F	A	2703.6	7711.0	0.108	2.534	0.405		3126.5	0.0	3126.5
	B	3623.3								
	C	1384.2								
	sum	7711.0								
	Wi/A	9.15								
9F	A	2440.5	14523.6	0.203	2.053	0.328		4770.7	0.0	4770.7
	B	3009.9								
	C	1362.2								
	sum	6812.5								
	Wi/A	8.09								
8F	A	2440.5	21336.1	0.298	1.801	0.288		6147.0	0.0	6147.0
	B	3009.9								
	C	1362.2								
	sum	6812.5								
	Wi/A	8.09								
7F	A	2514.7	28378.5	0.396	1.622	0.260		7366.1	0.0	7366.1
	B	3107.8								
	C	1420.0								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
7F	sum	7042.4	28378.5	0.396	1.622	0.260		7366.1	0.0	7366.1
	Wi/A	8.36								
6F	A	2559.9	35535.6	0.496	1.482	0.237		8426.2	0.0	8426.2
	B	3153.0								
	C	1444.1								
	sum	7157.1								
	Wi/A	8.50								
5F	A	2559.9	42692.7	0.596	1.365	0.218		9323.7	0.0	9323.7
	B	3153.0								
	C	1444.1								
	sum	7157.1								
	Wi/A	8.50								
4F	A	2576.5	49893.0	0.696	1.262	0.202		10073.1	0.0	10073.1
	B	3169.1								
	C	1454.7								
	sum	7200.4								
	Wi/A	8.55								
3F	A	2570.3	57092.6	0.797	1.169	0.187		10675.4	0.0	10675.4
	B	3162.9								
	C	1466.4								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
2F	A	2570.3	64292.2	0.897	1.083	0.173		11135.7	0.0	11135.7
	B	3162.9								
	C	1466.4								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
1F	A	2622.9	71640.4	1.000	1.000	0.160		11462.5	0.0	11462.5
	B	3196.7								
	C	1528.7								
	sum	7348.3								
	Wi/A	8.72								
基礎	A	4663.5	85069.9		K=0.1000 (H=0.00)		1342.949	12805.4	0.0	12805.4
	B	6026.9								
	C	2739.1								
	sum	13429.5								
	Wi/A	15.94								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：40.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：40.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 40.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.200 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.600

Rt（固有周期からの計算値） = 0.800 （ T = 1.200 ）、 Rt（採用値）= 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
10F	1	924.8	7711.0	0.108	2.534	0.405		3126.5	0.0	3126.5
	2	1466.3								
	3	1464.4								
	4	1464.4								
	5	1466.3								
	6	924.8								
	sum	7711.0								
	Wi/A	9.15								
9F	1	942.1	14523.6	0.203	2.053	0.328		4770.7	0.0	4770.7
	2	1238.5								
	3	1300.2								
	4	1225.7								
	5	1163.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	6	942.1	14523.6	0.203	2.053	0.328		4770.7	0.0	4770.7
	sum	6812.5								
	Wi/A	8.09								
8F	1	942.1	21336.1	0.298	1.801	0.288		6147.0	0.0	6147.0
	2	1238.5								
	3	1300.2								
	4	1225.7								
	5	1163.9								
	6	942.1								
	sum	6812.5								
	Wi/A	8.09								
7F	1	964.5	28378.5	0.396	1.622	0.260		7366.1	0.0	7366.1
	2	1284.8								
	3	1346.6								
	4	1272.0								
	5	1210.2								
	6	964.5								
	sum	7042.4								
	Wi/A	8.36								
6F	1	983.6	35535.6	0.496	1.482	0.237		8426.2	0.0	8426.2
	2	1303.9								
	3	1365.7								
	4	1291.1								
	5	1229.3								
	6	983.6								
	sum	7157.1								
	Wi/A	8.50								
5F	1	983.6	42692.7	0.596	1.365	0.218		9323.7	0.0	9323.7
	2	1303.9								
	3	1365.7								
	4	1291.1								
	5	1229.3								
	6	983.6								
	sum	7157.1								
	Wi/A	8.50								
4F	1	991.9	49893.0	0.696	1.262	0.202		10073.1	0.0	10073.1
	2	1314.0								
	3	1368.8								
	4	1294.2								
	5	1239.4								
	6	991.9								
	sum	7200.4								
	Wi/A	8.55								
3F	1	991.8	57092.6	0.797	1.169	0.187		10675.4	0.0	10675.4
	2	1313.9								
	3	1368.7								
	4	1294.1								
	5	1239.3								
	6	991.8								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
2F	1	991.8	64292.2	0.897	1.083	0.173		11135.7	0.0	11135.7
	2	1313.9								
	3	1368.7								
	4	1294.1								
	5	1239.3								
	6	991.8								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
1F	1	1033.7	71640.4	1.000	1.000	0.160		11462.5	0.0	11462.5
	2	1330.1								
	3	1384.9								
	4	1310.3								
	5	1255.5								
	6	1033.7								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	sum	7348.3	71640.4	1.000	1.000	0.160		11462.5	0.0	11462.5
	Wi/A	8.72								
基礎	1	1703.0	85069.9		K=0.1000 (H=0.00)		1342.949	12805.4	0.0	12805.4
	2	2505.9								
	3	2505.9								
	4	2505.9								
	5	2505.9								
	6	1703.0								
	sum	13429.5								
	Wi/A	15.94								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：40.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：40.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 40.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.200 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.600

Rt（固有周期からの計算値） = 0.800 （ T = 1.200 ）、 Rt（採用値）= 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
10F	1	924.8	7711.0	0.108	2.534	0.405		3126.5	0.0	3126.5
	2	1466.3								
	3	1464.4								
	4	1464.4								
	5	1466.3								
	6	924.8								
	sum	7711.0								
	Wi/A	9.15								
9F	1	942.1	14523.6	0.203	2.053	0.328		4770.7	0.0	4770.7
	2	1238.5								
	3	1300.2								
	4	1225.7								
	5	1163.9								
	6	942.1								
	sum	6812.5								
	Wi/A	8.09								
8F	1	942.1	21336.1	0.298	1.801	0.288		6147.0	0.0	6147.0
	2	1238.5								
	3	1300.2								
	4	1225.7								
	5	1163.9								
	6	942.1								
	sum	6812.5								
	Wi/A	8.09								
7F	1	964.5	28378.5	0.396	1.622	0.260		7366.1	0.0	7366.1
	2	1284.8								
	3	1346.6								
	4	1272.0								
	5	1210.2								
	6	964.5								
	sum	7042.4								
	Wi/A	8.36								
6F	1	983.6	35535.6	0.496	1.482	0.237		8426.2	0.0	8426.2
	2	1303.9								
	3	1365.7								
	4	1291.1								
	5	1229.3								
	6	983.6								
	sum	7157.1								
	Wi/A	8.50								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	1	983.6	42692.7	0.596	1.365	0.218		9323.7	0.0	9323.7
	2	1303.9								
	3	1365.7								
	4	1291.1								
	5	1229.3								
	6	983.6								
	sum	7157.1								
	Wi/A	8.50								
4F	1	991.9	49893.0	0.696	1.262	0.202		10073.1	0.0	10073.1
	2	1314.0								
	3	1368.8								
	4	1294.2								
	5	1239.4								
	6	991.9								
	sum	7200.4								
	Wi/A	8.55								
3F	1	991.8	57092.6	0.797	1.169	0.187		10675.4	0.0	10675.4
	2	1313.9								
	3	1368.7								
	4	1294.1								
	5	1239.3								
	6	991.8								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
2F	1	991.8	64292.2	0.897	1.083	0.173		11135.7	0.0	11135.7
	2	1313.9								
	3	1368.7								
	4	1294.1								
	5	1239.3								
	6	991.8								
	sum	7199.6								
	Wi/A	8.55								
1F	1	1033.7	71640.4	1.000	1.000	0.160		11462.5	0.0	11462.5
	2	1330.1								
	3	1384.9								
	4	1310.3								
	5	1255.5								
	6	1033.7								
	sum	7348.3								
	Wi/A	8.72								
基礎	1	1703.0	85069.9		K=0.1000 (H=0.00)		1342.949	12805.4	0.0	12805.4
	2	2505.9								
	3	2505.9								
	4	2505.9								
	5	2505.9								
	6	1703.0								
	sum	13429.5								
	Wi/A	15.94								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

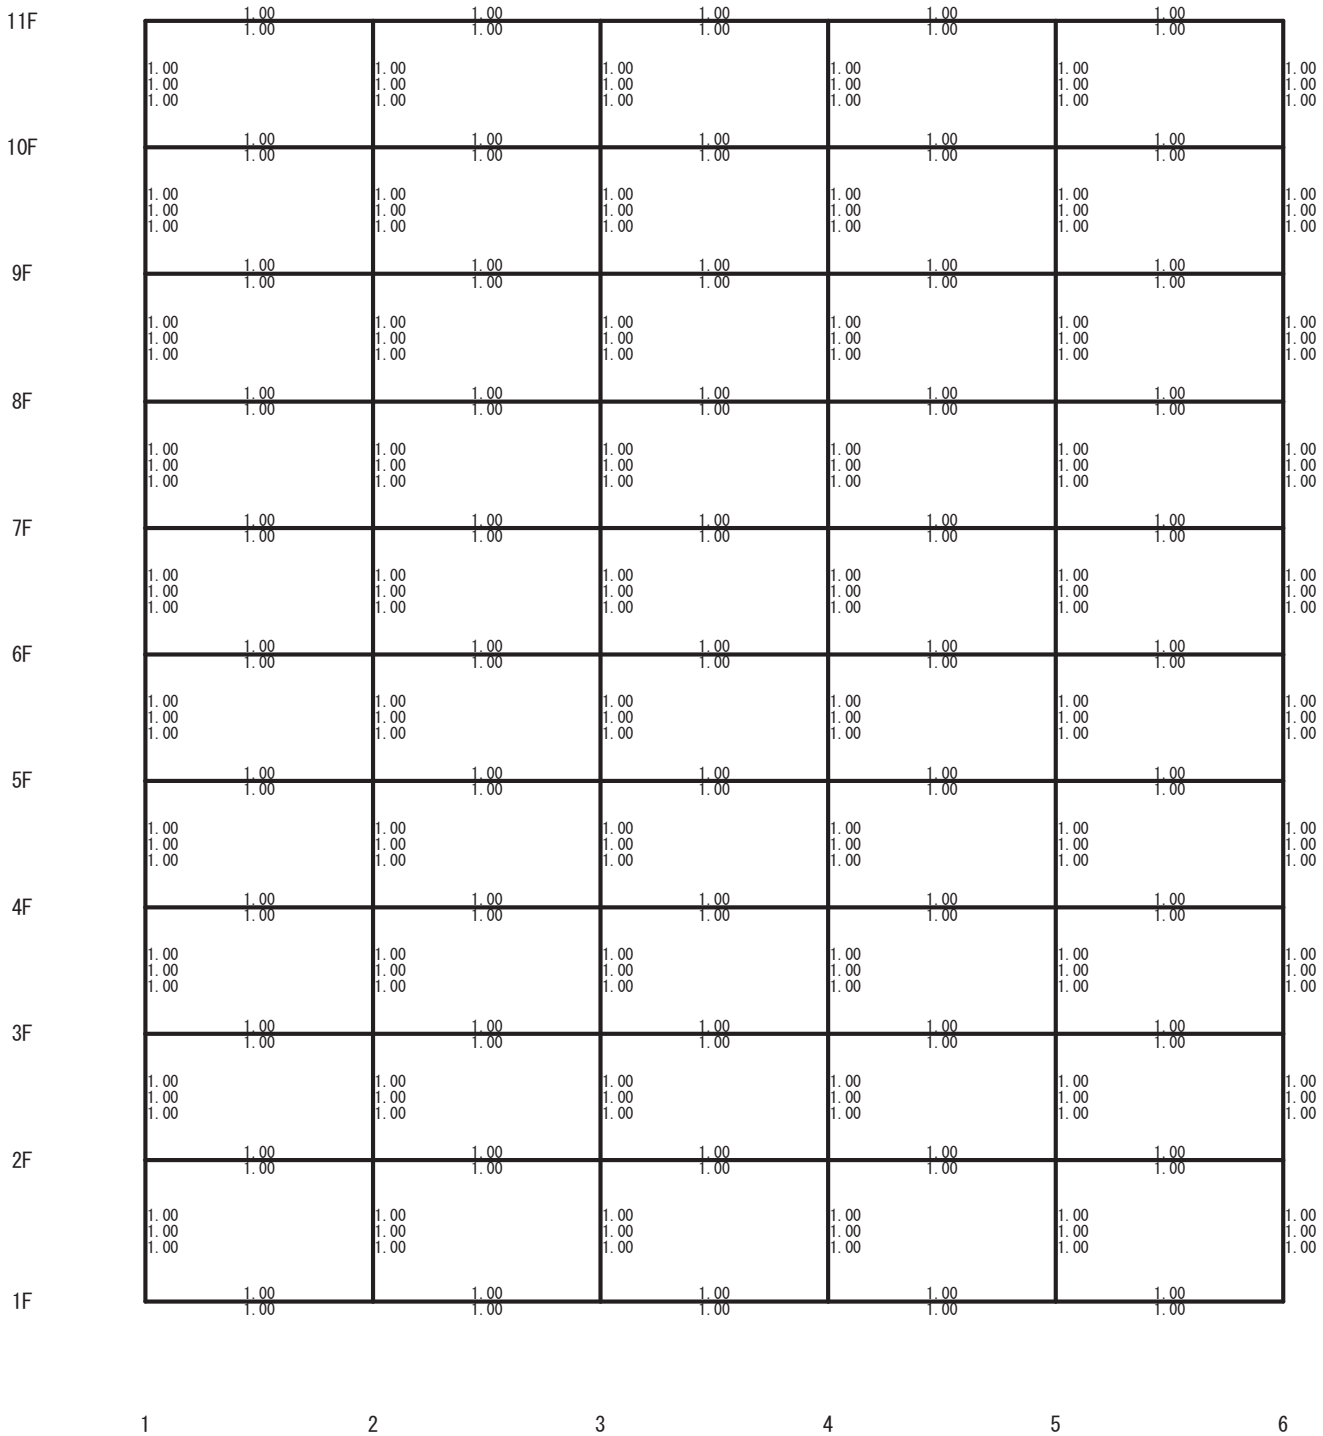

A フレーム (S=1/239)

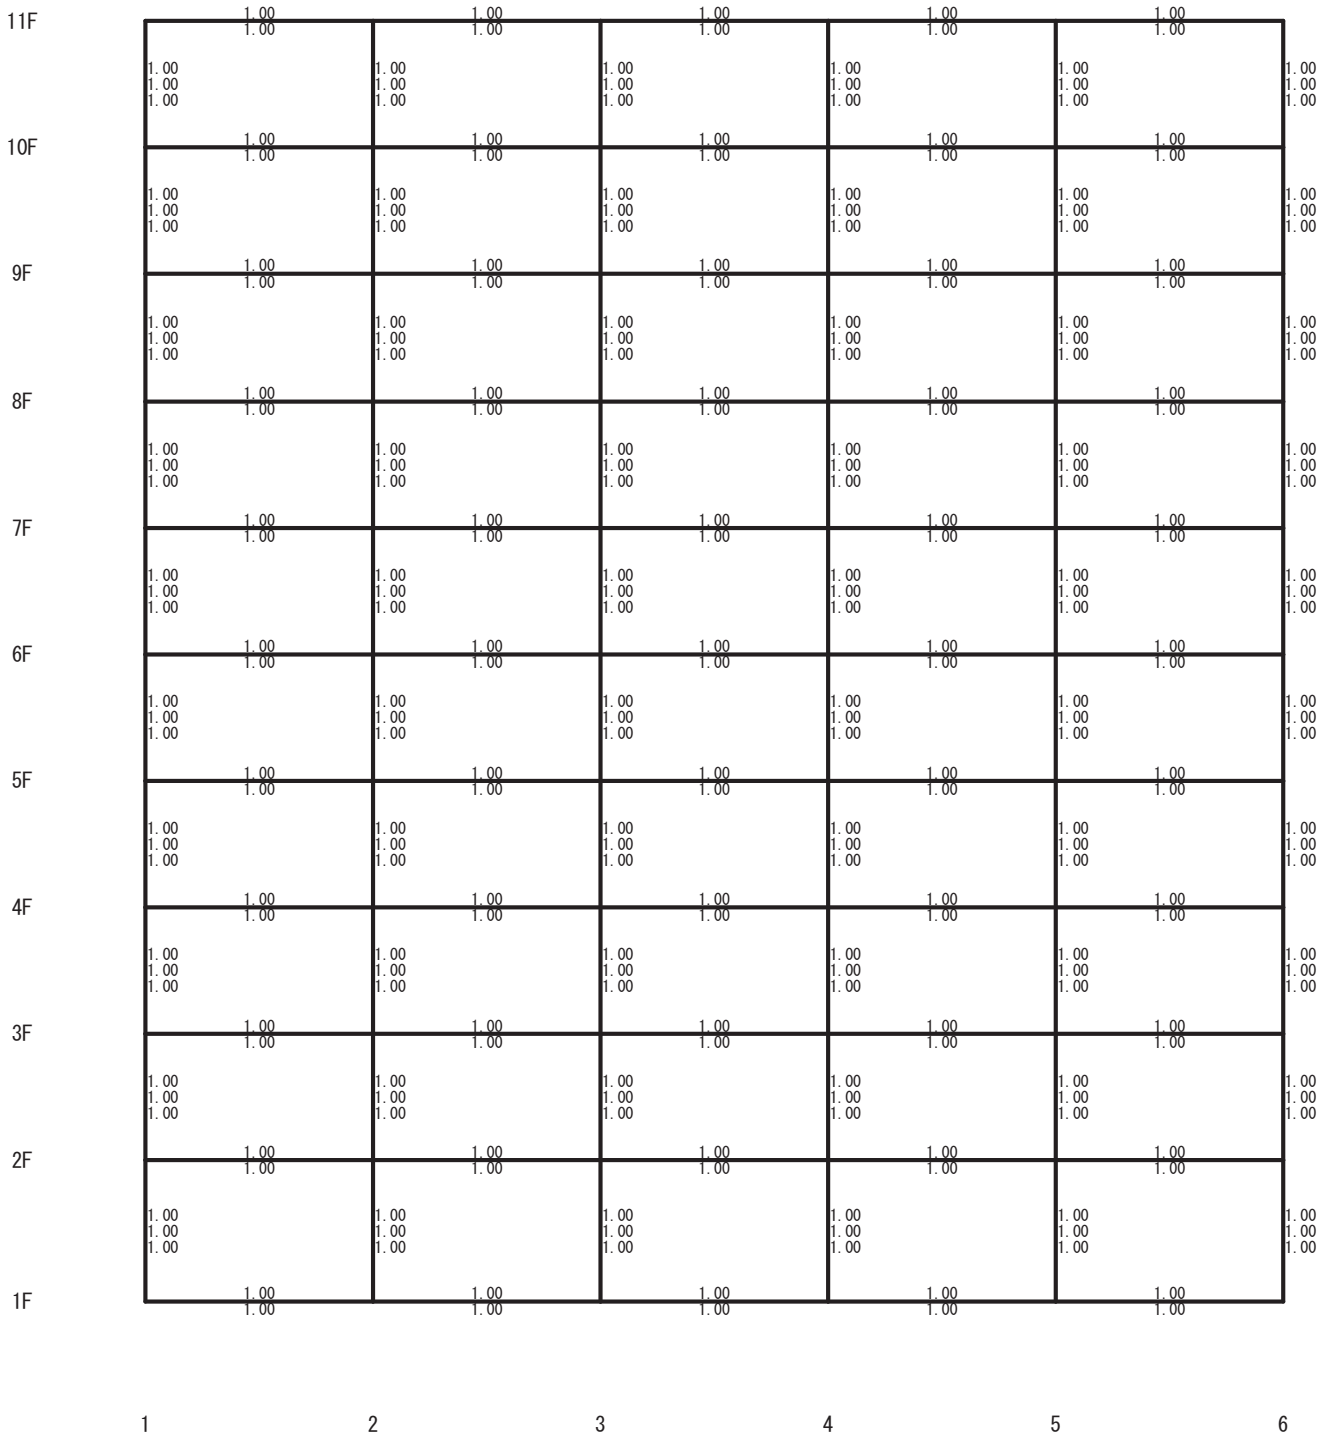

B フレーム (S=1/239)

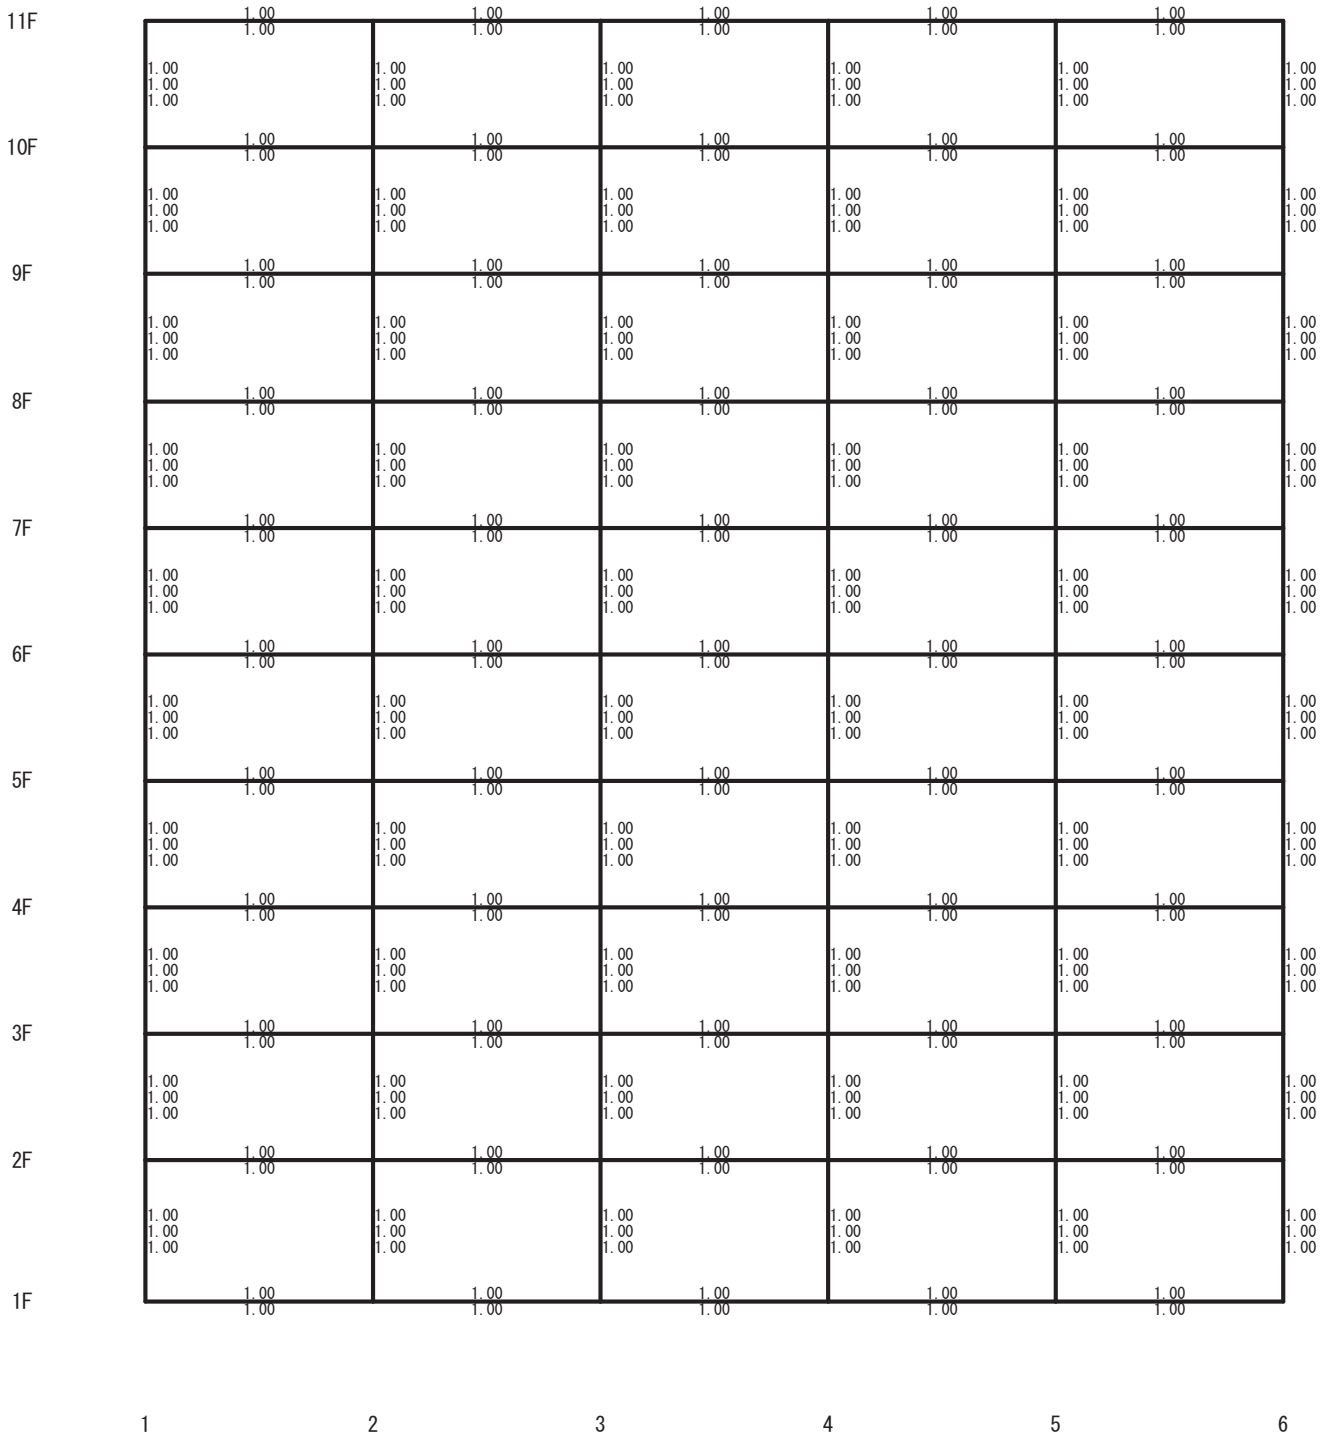

C フレーム (S=1/239)

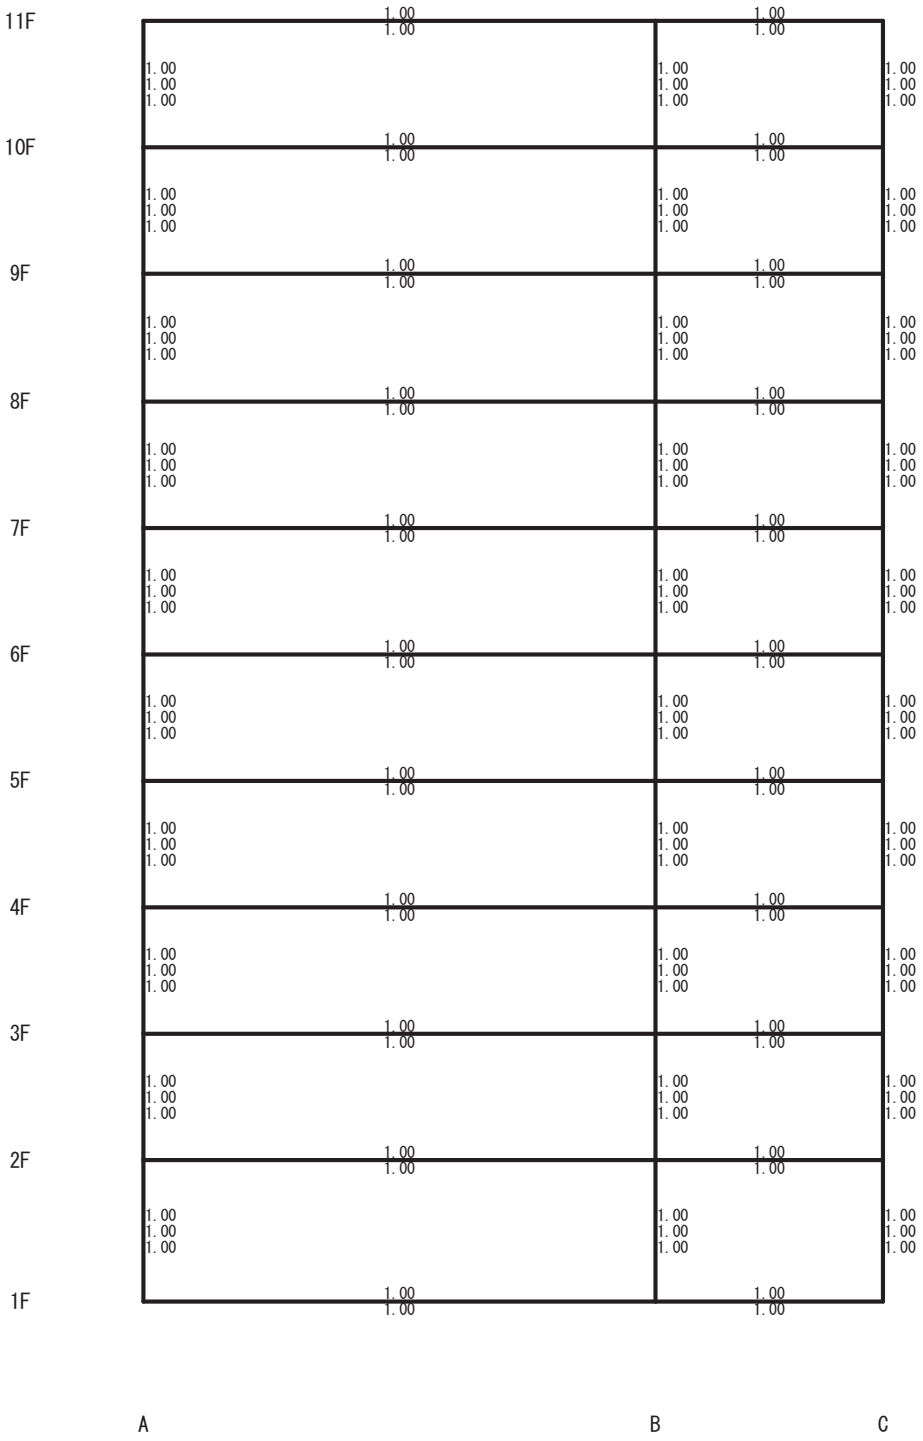

1 フレーム (S=1/239)

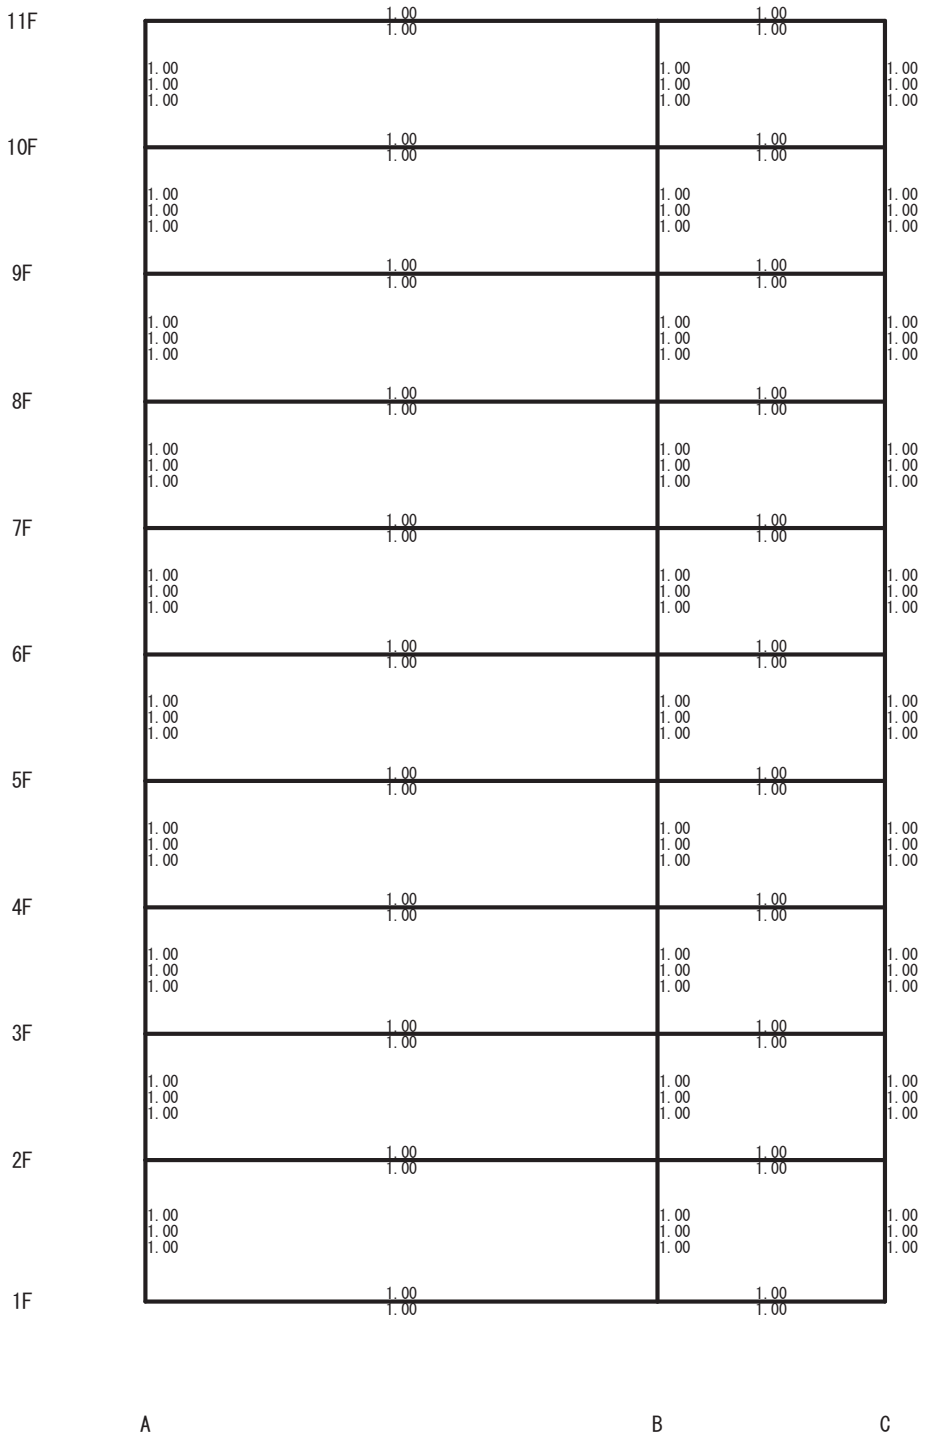

2 フレーム (S=1/239)

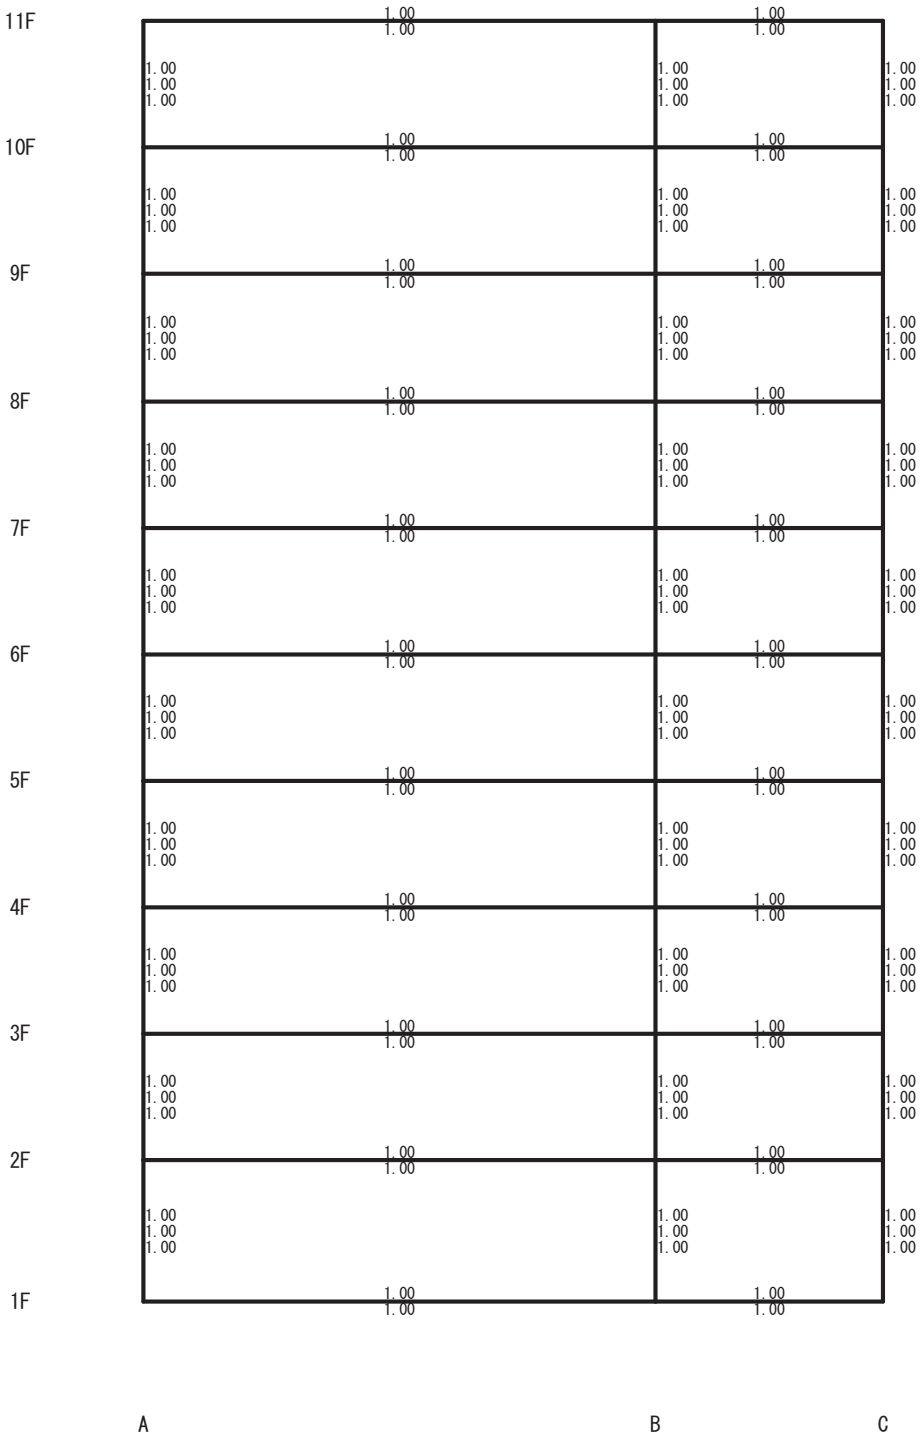

3 フレーム (S=1/239)

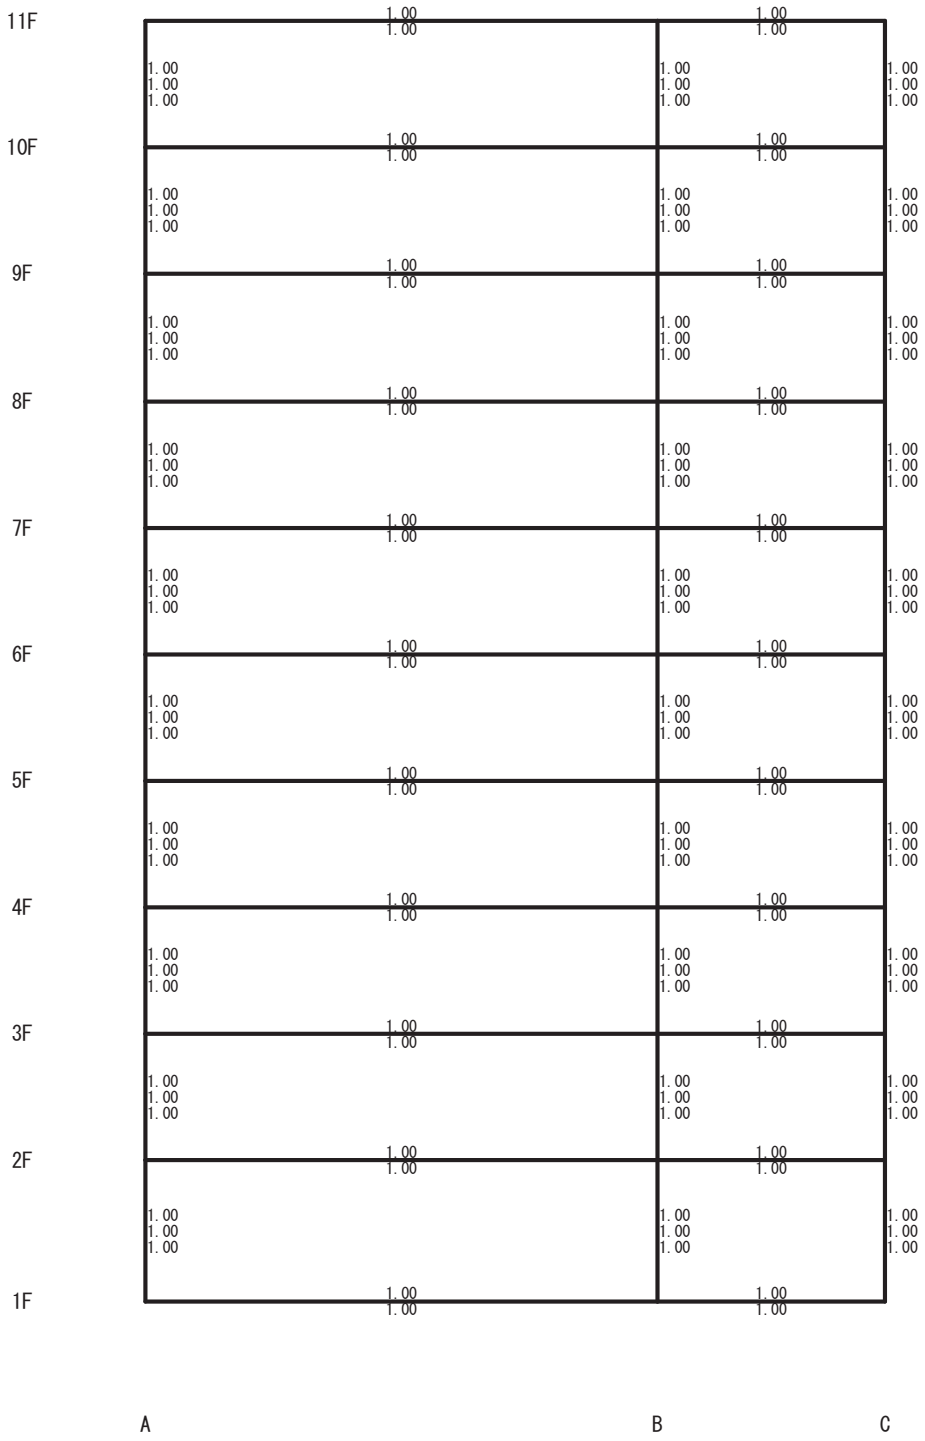

4 フレーム (S=1/239)

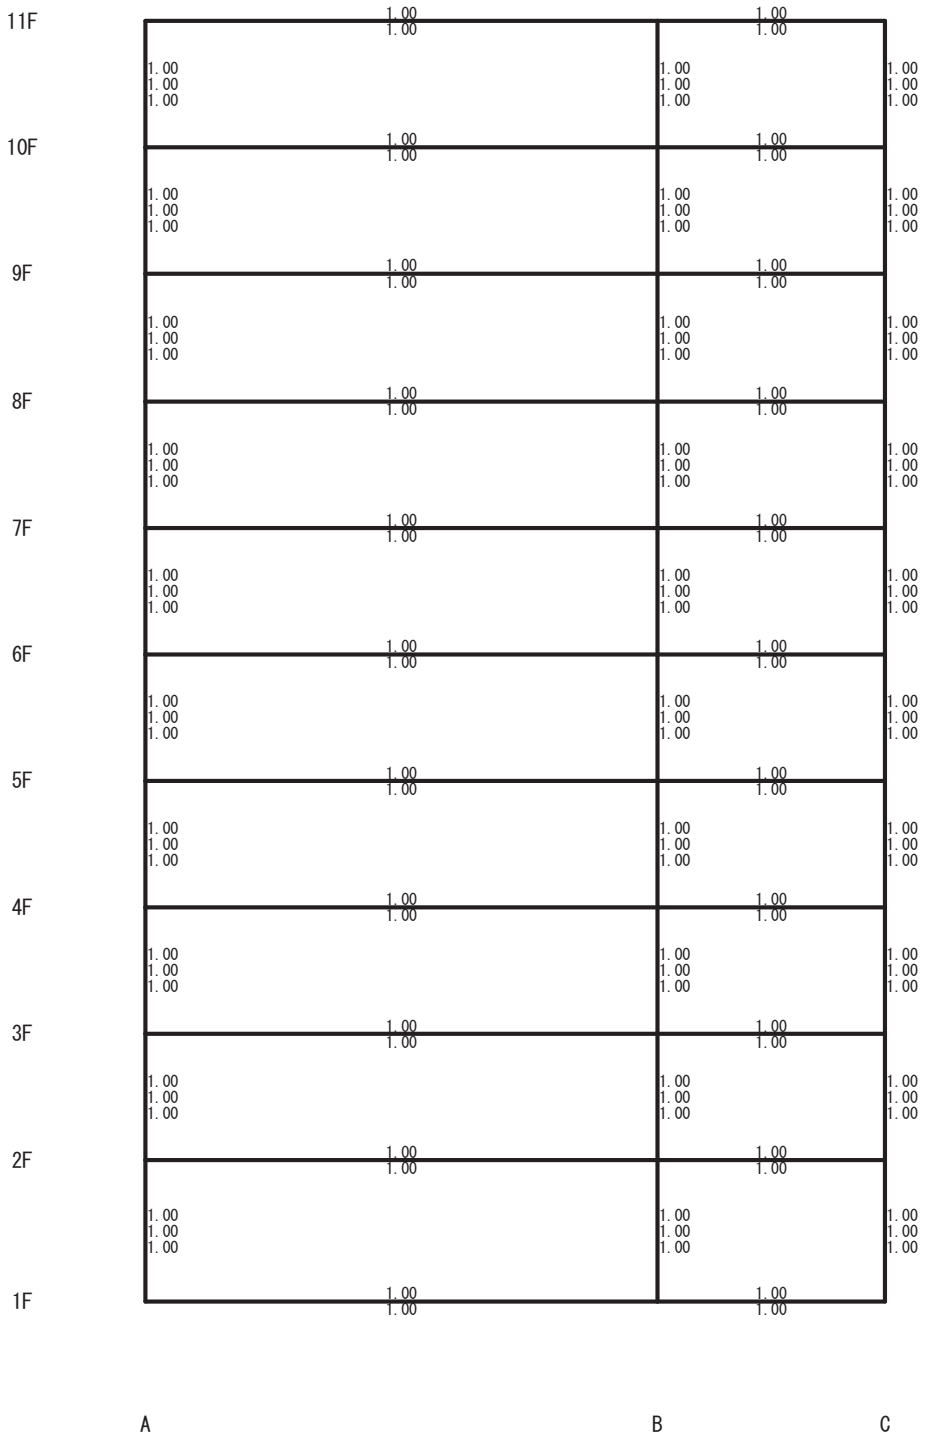

5 フレーム (S=1/239)

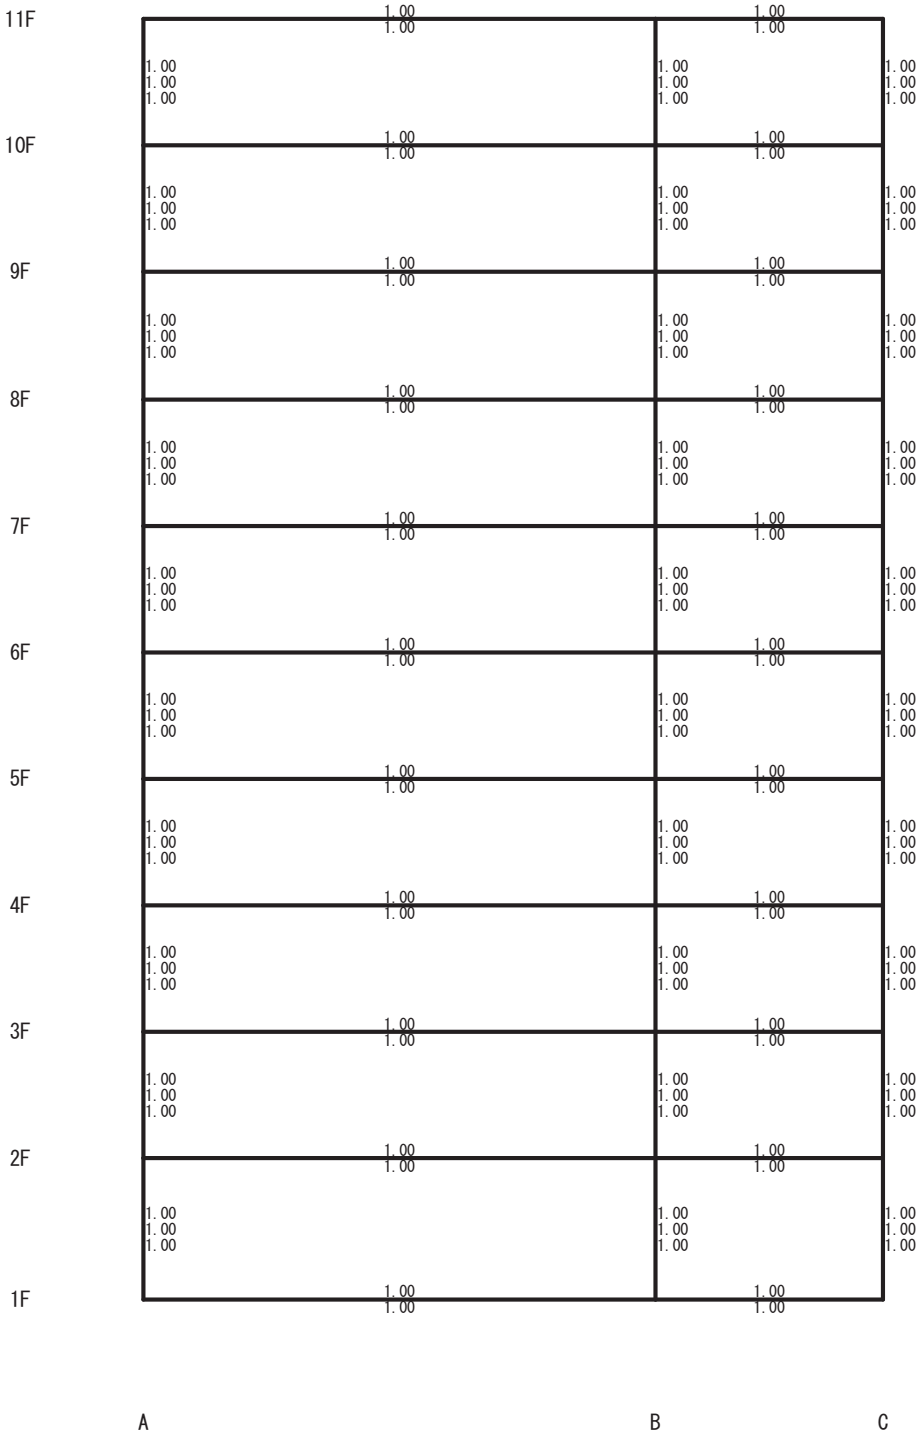

6 フレーム (S=1/239)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

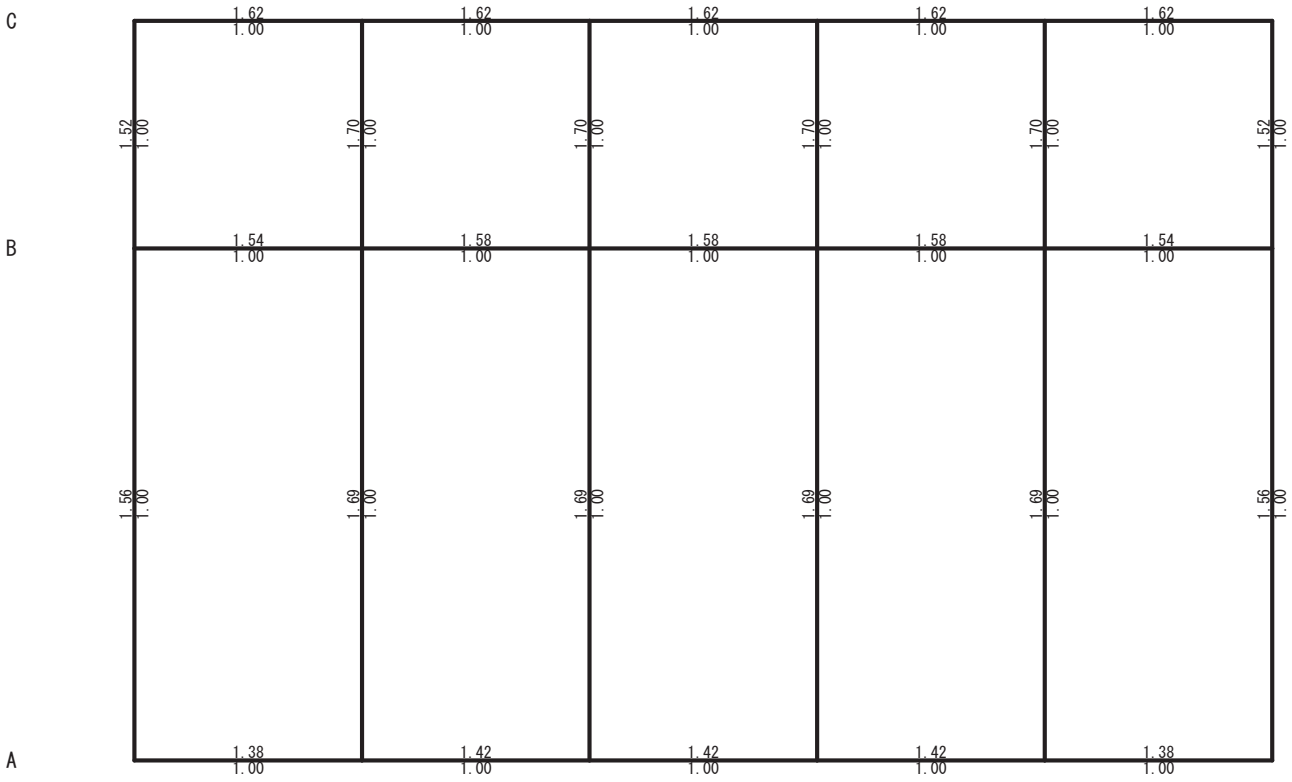

11F 層 (S=1/239)

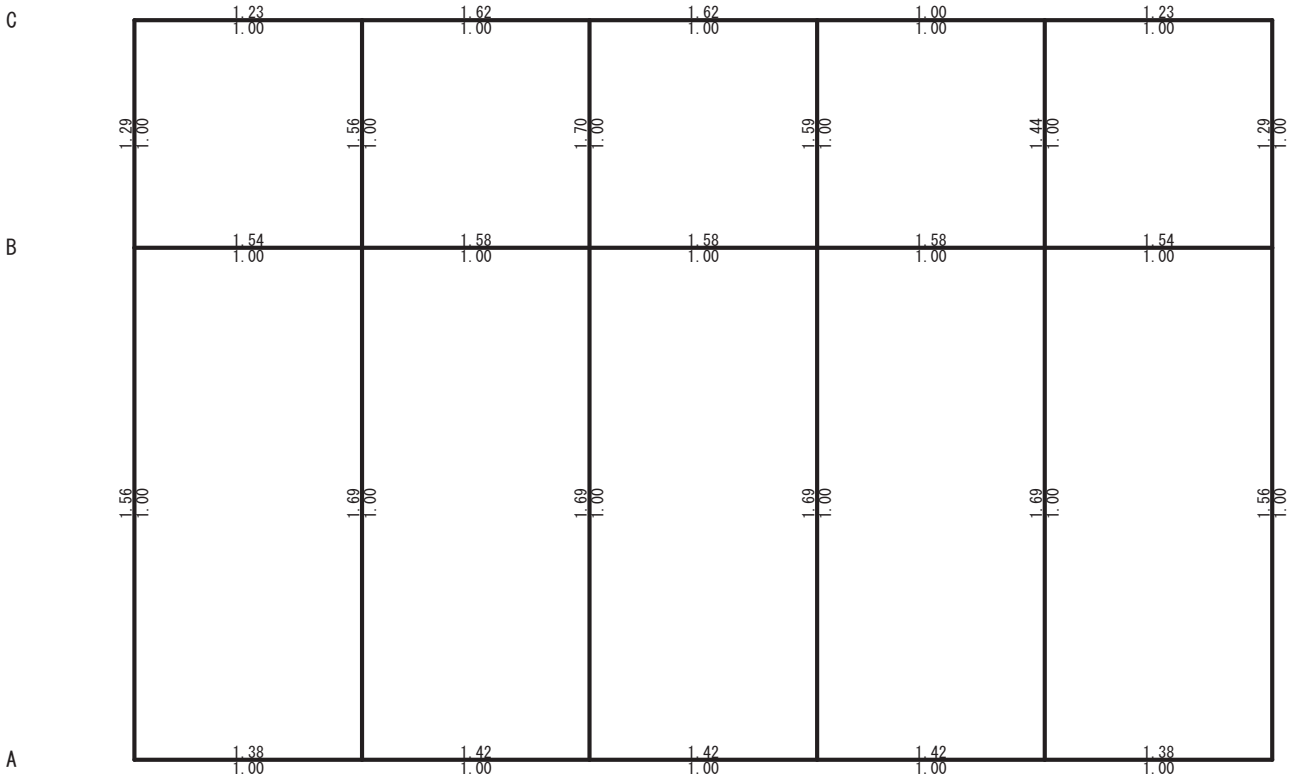

10F 層 (S=1/239)

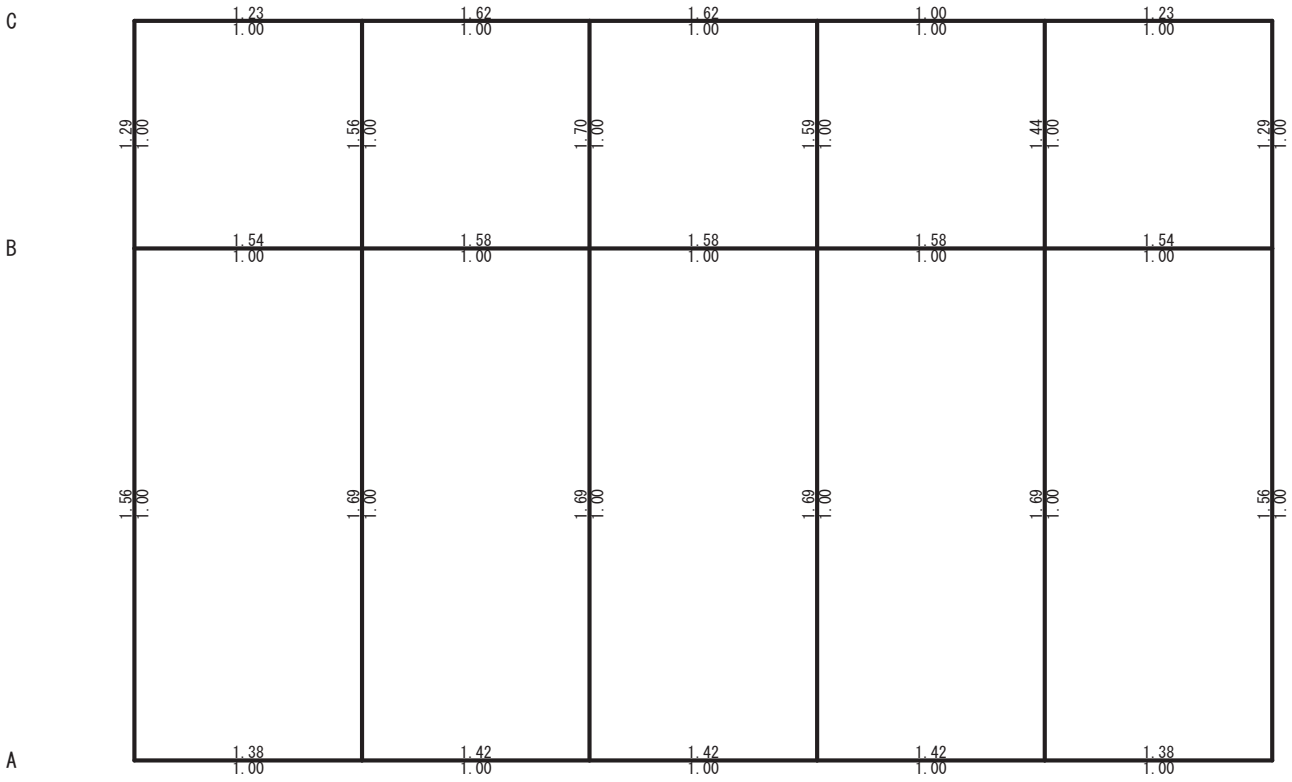

9F 層 (S=1/239)

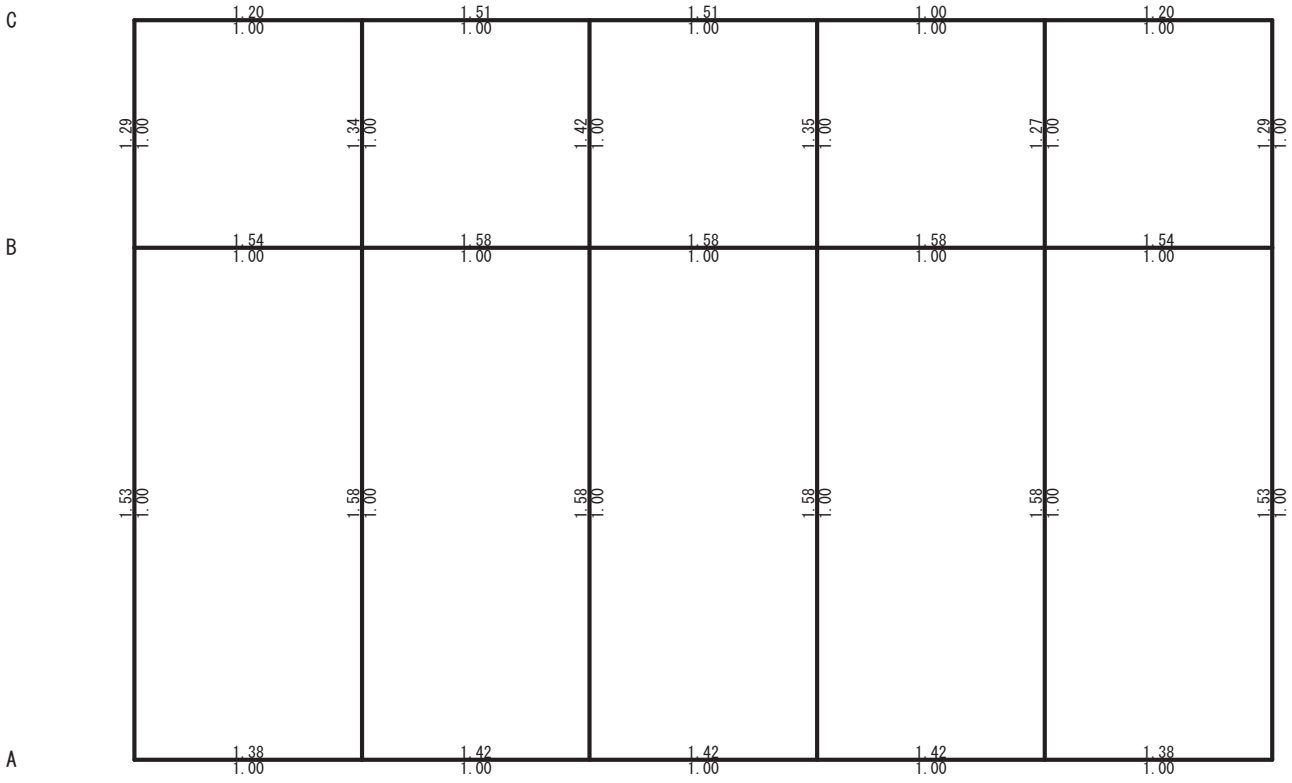

8F 層 (S=1/239)

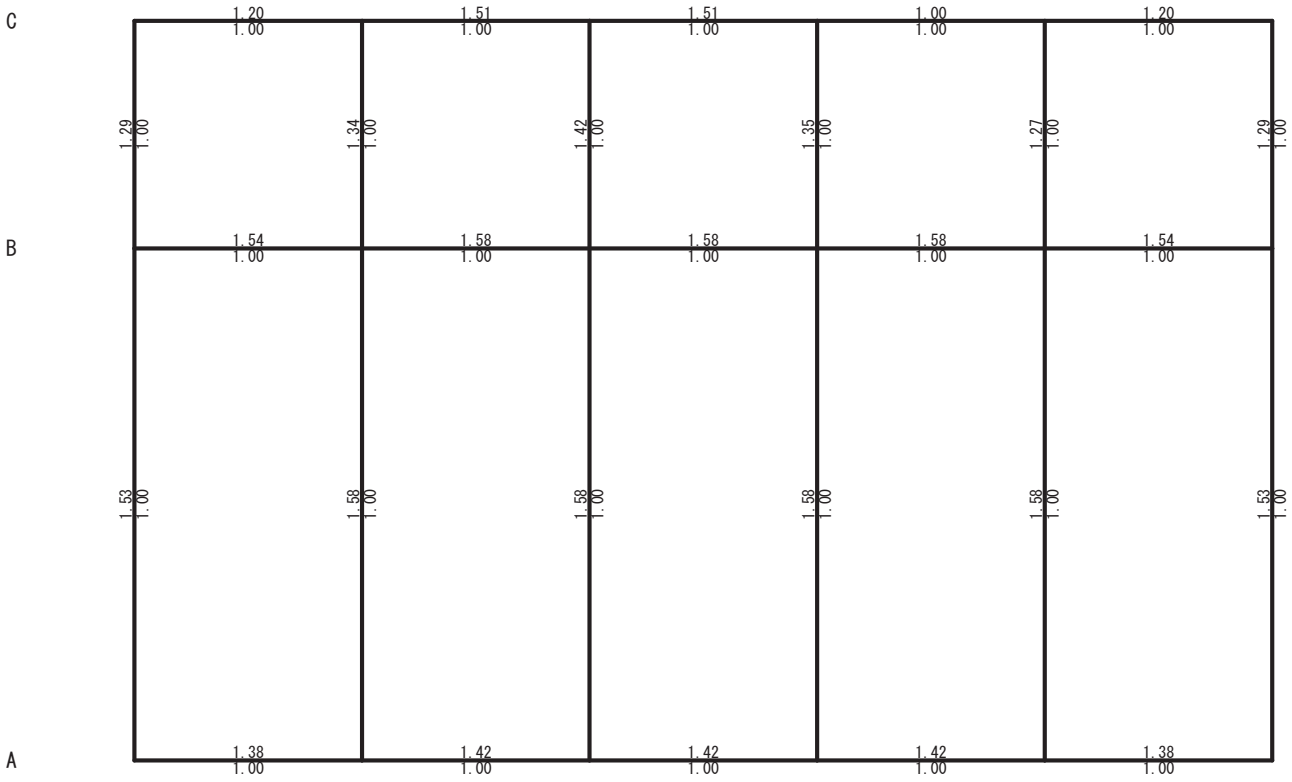

7F 層 (S=1/239)

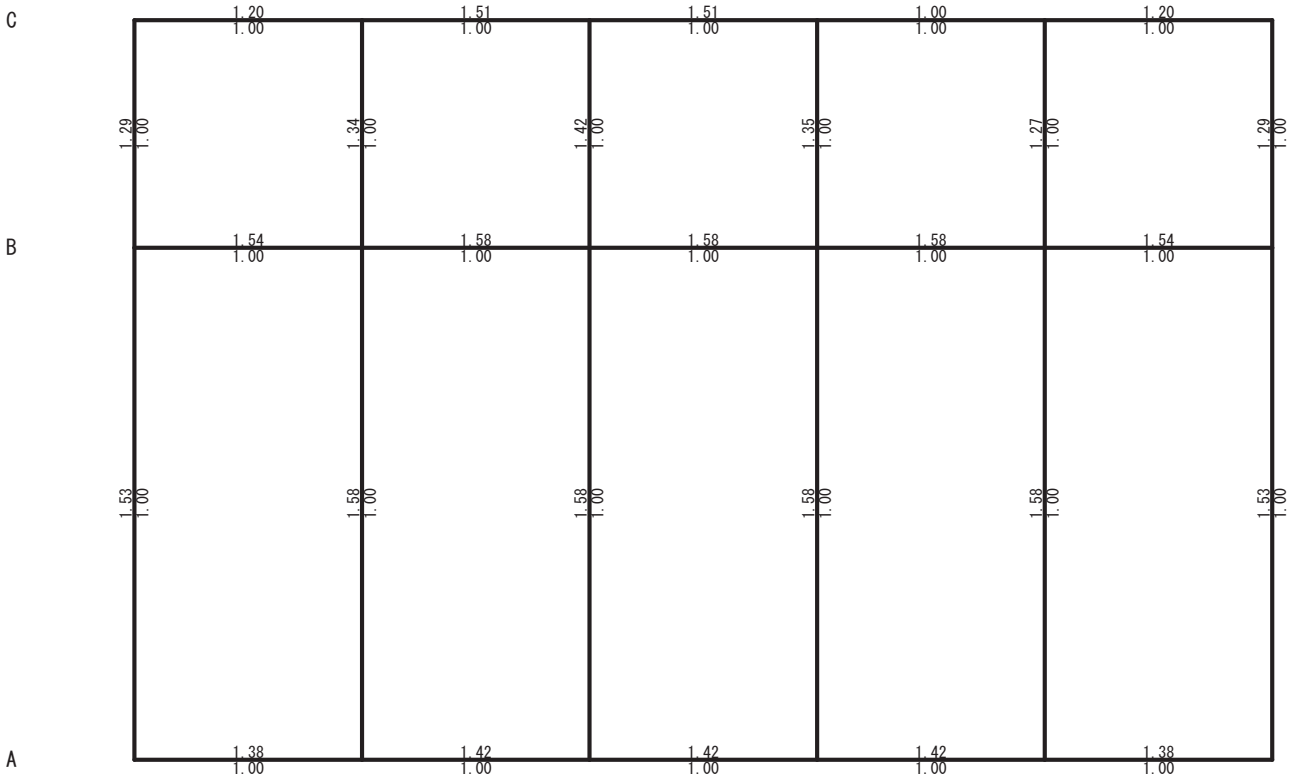

6F 層 (S=1/239)

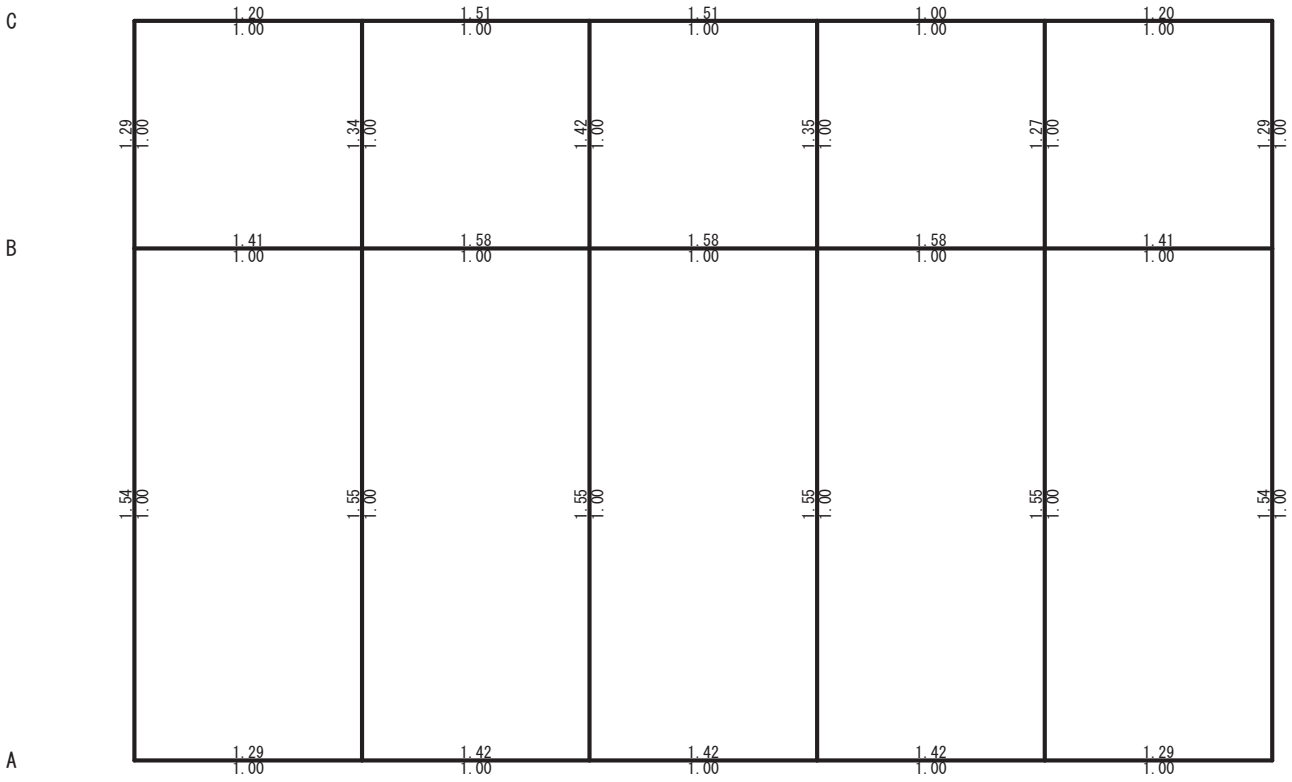

5F 層 (S=1/239)

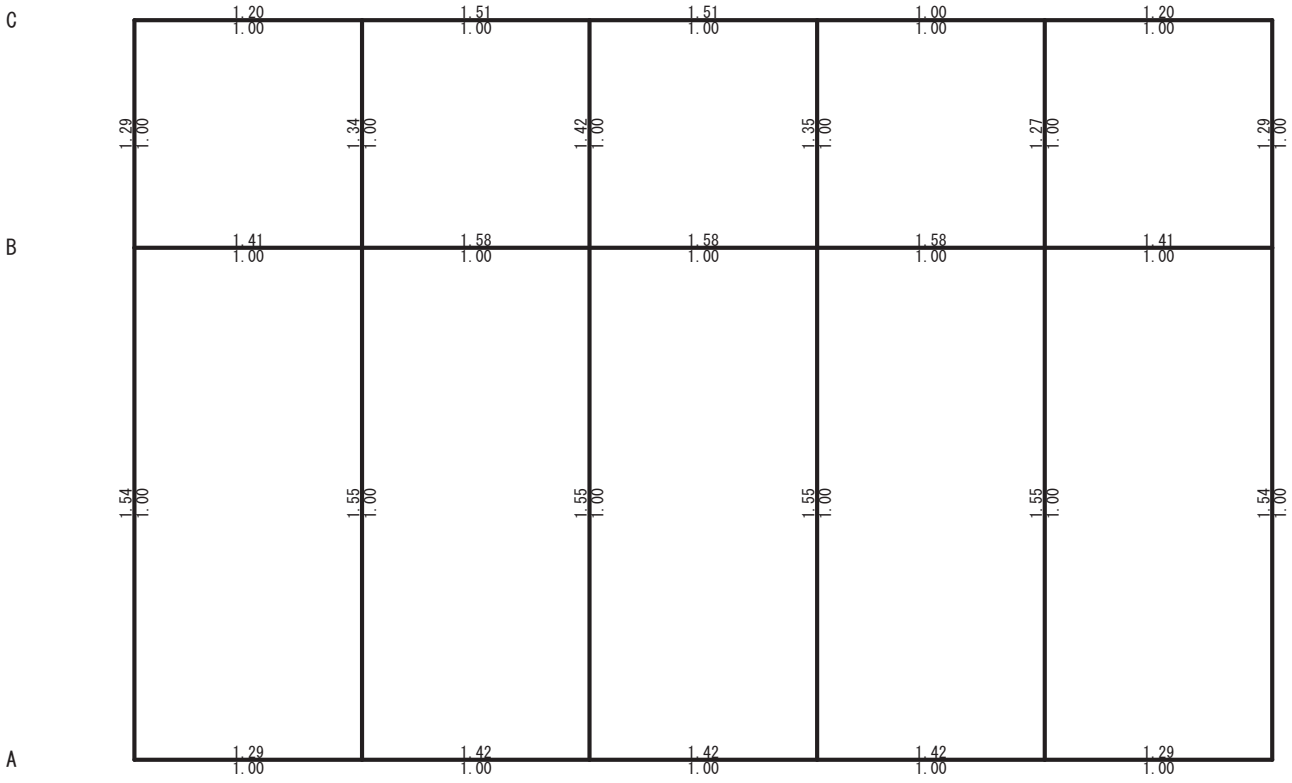

4F 層 (S=1/239)

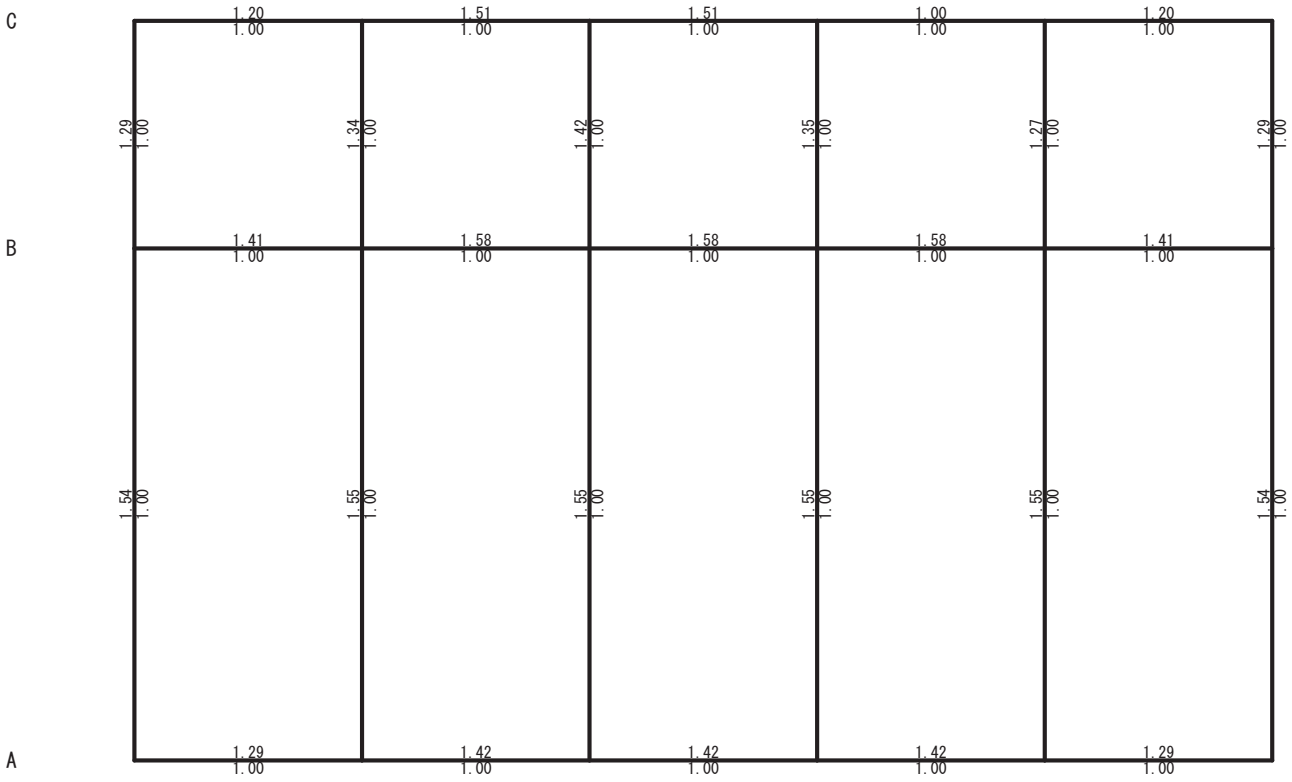

3F 層 (S=1/239)

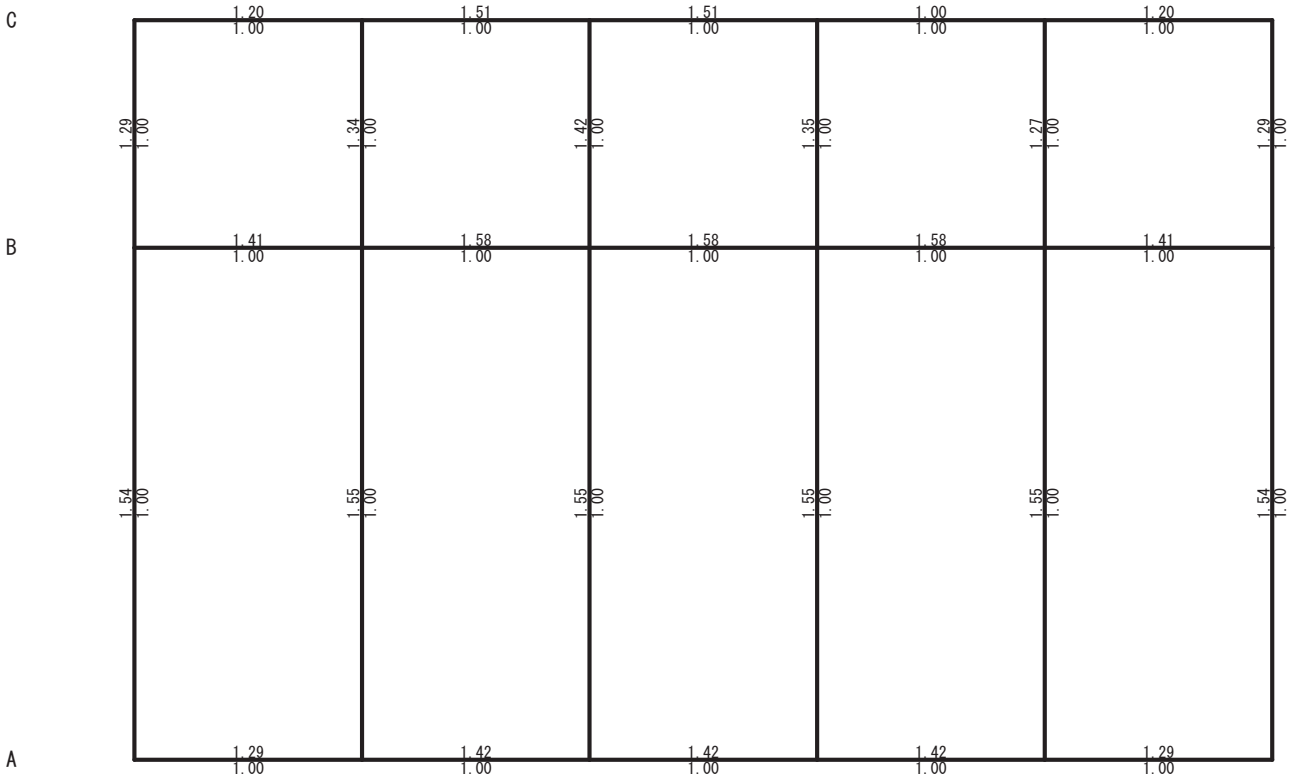

2F 層 (S=1/239)

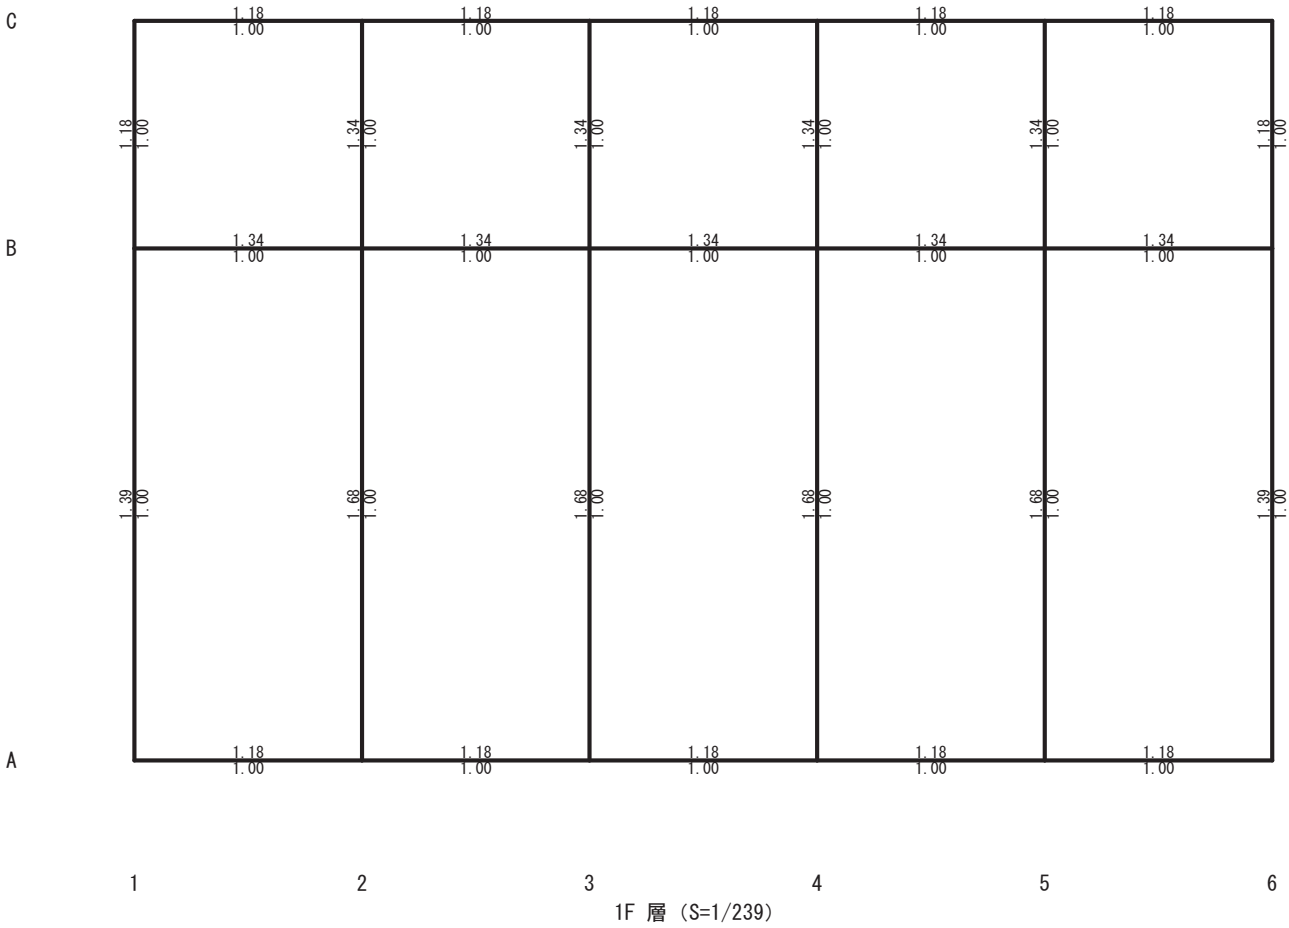

1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積

A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積

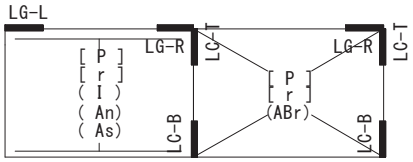

LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

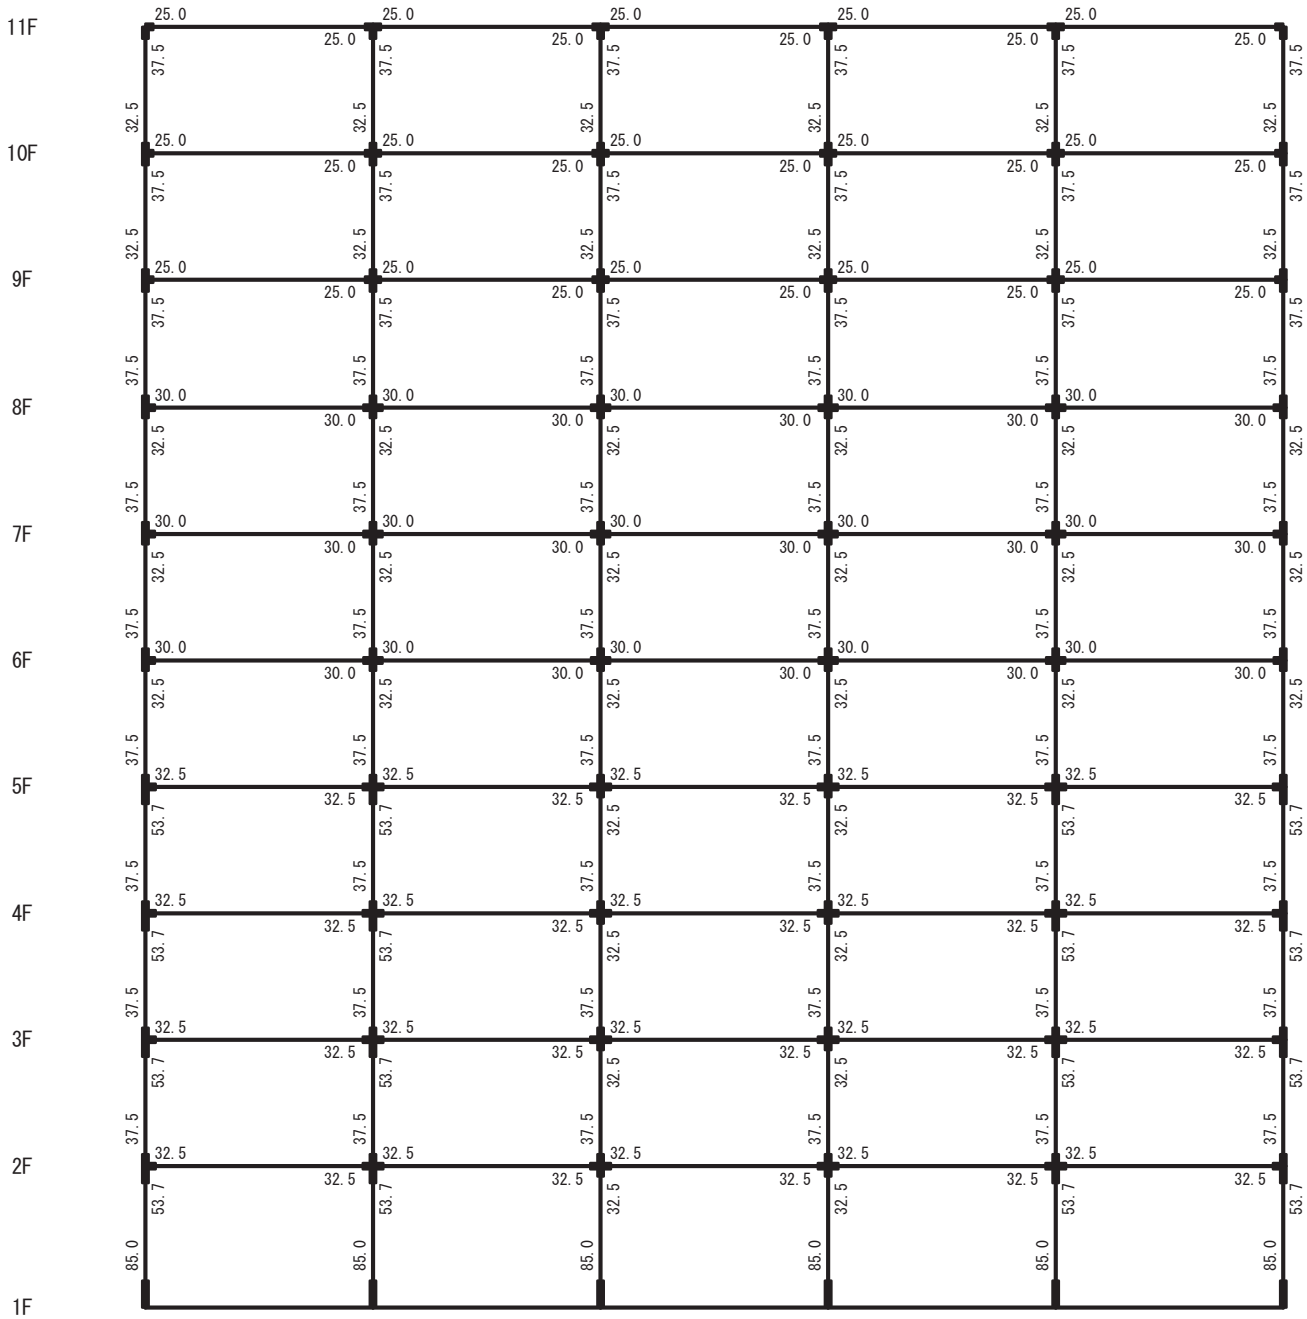

A フレーム (S=1/239)

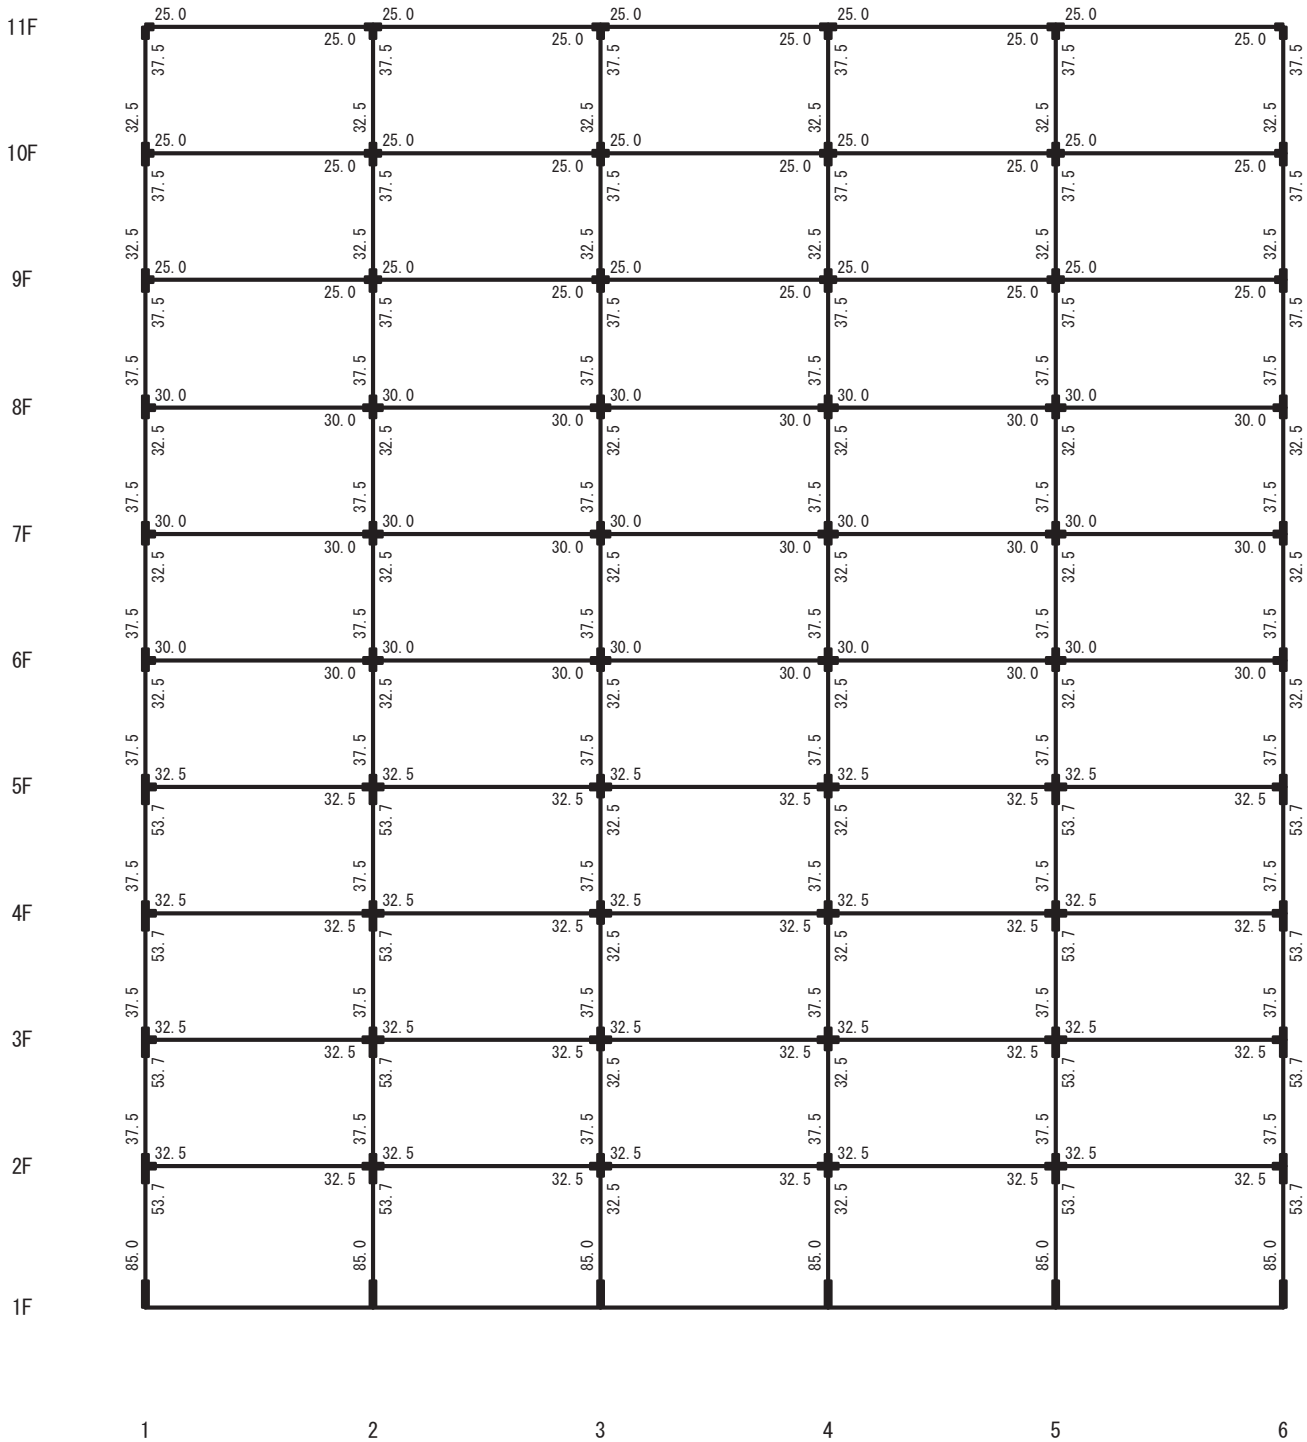

B フレーム (S=1/239)

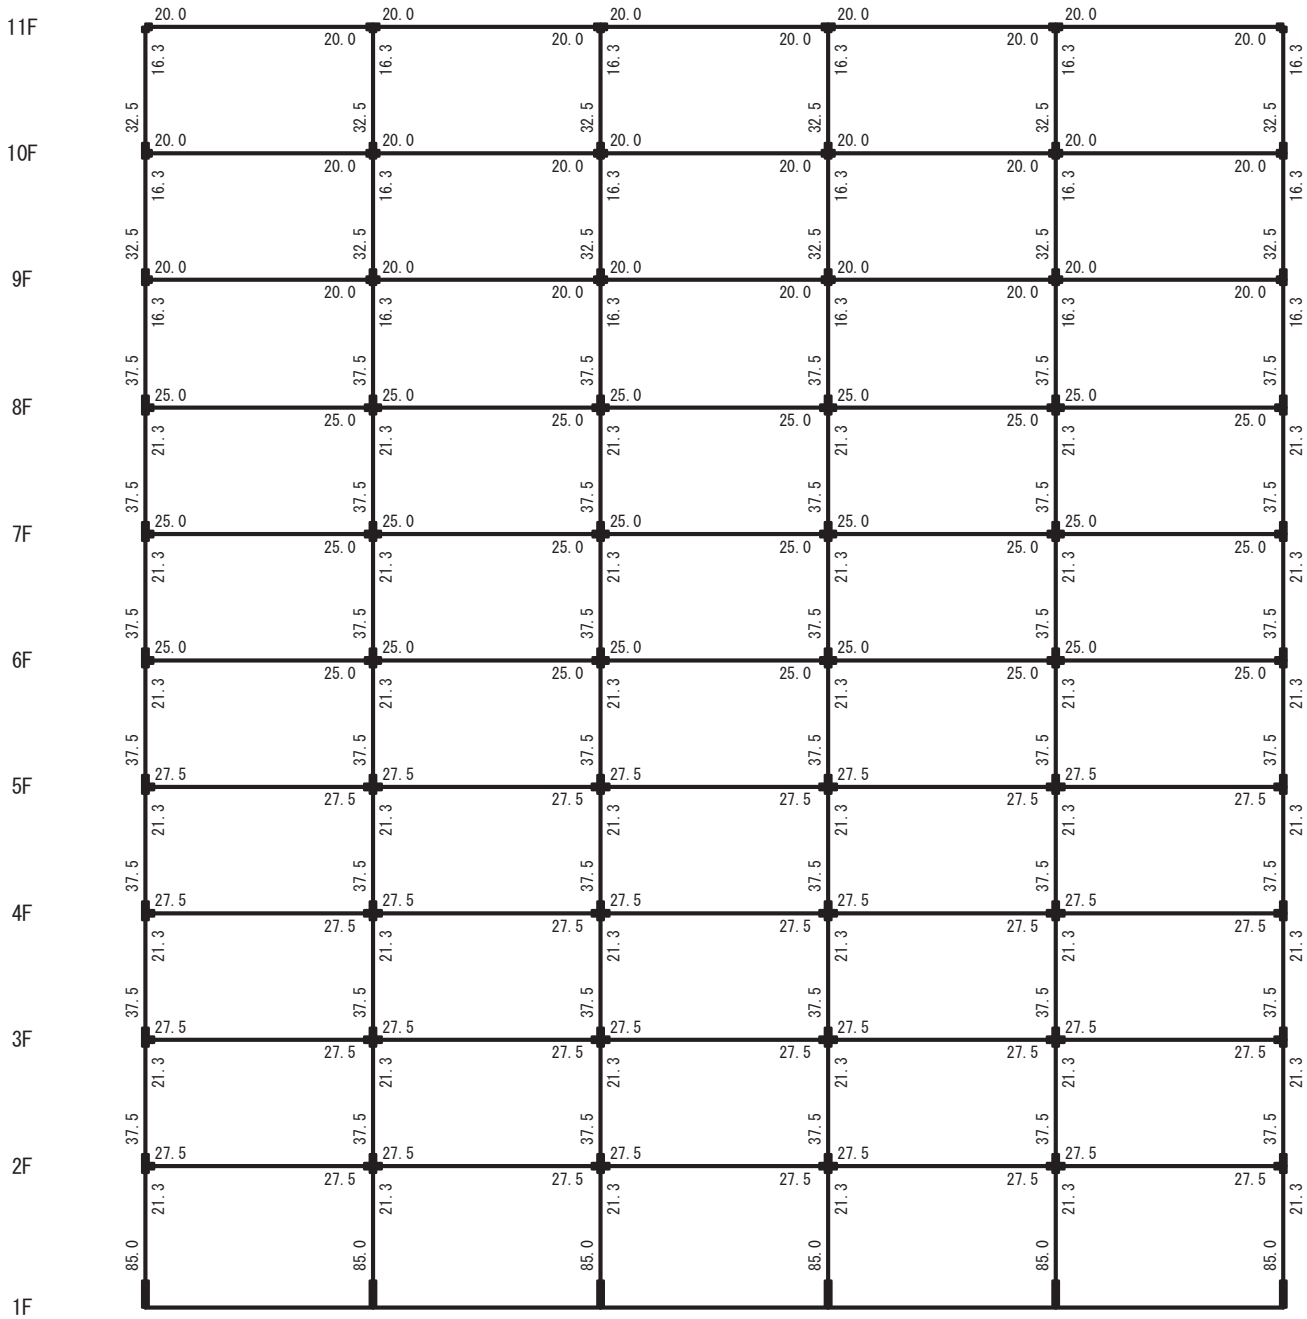

C フレーム (S=1/239)

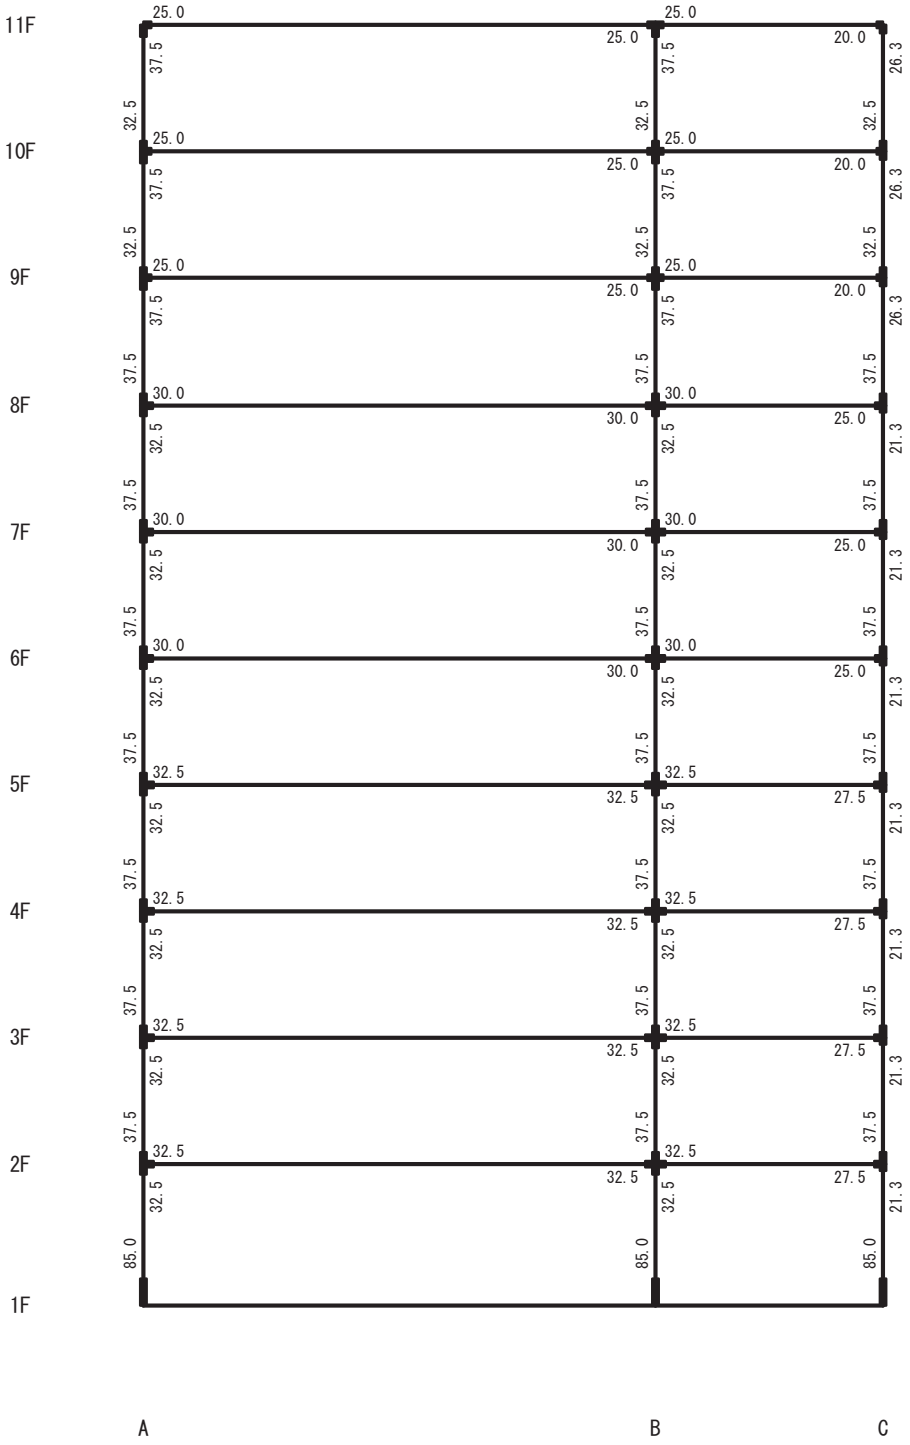
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
25.0
20.0
30.0
27.5
32.5
37.5
26.3
21.3
85.0

1 フレーム (S=1/239)

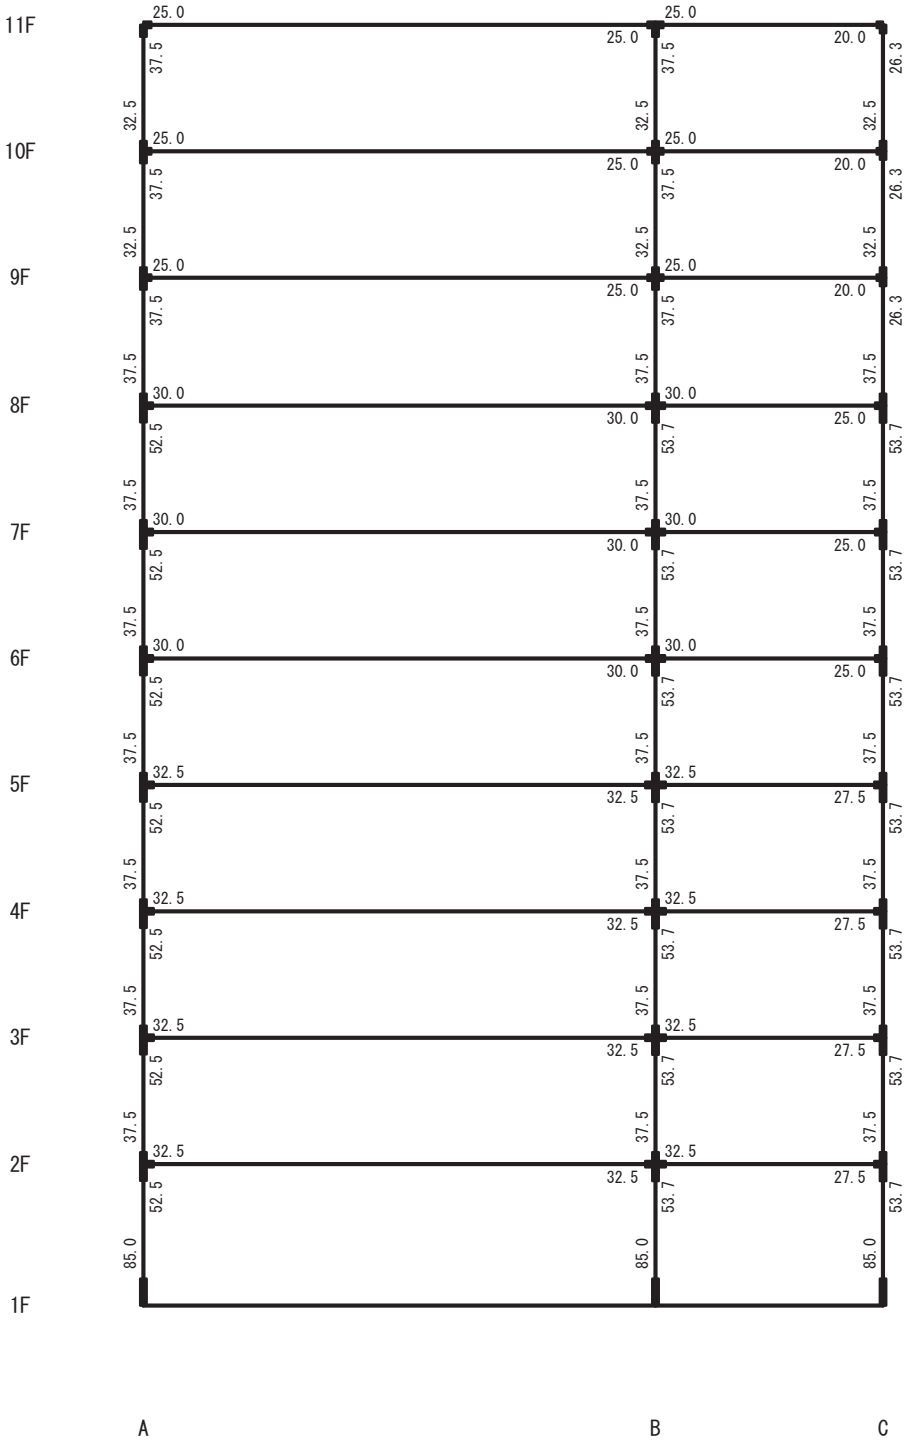
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
25.0
20.0
30.0
32.5
27.5
37.5
26.3
53.7
52.5
85.0

2 フレーム (S=1/239)

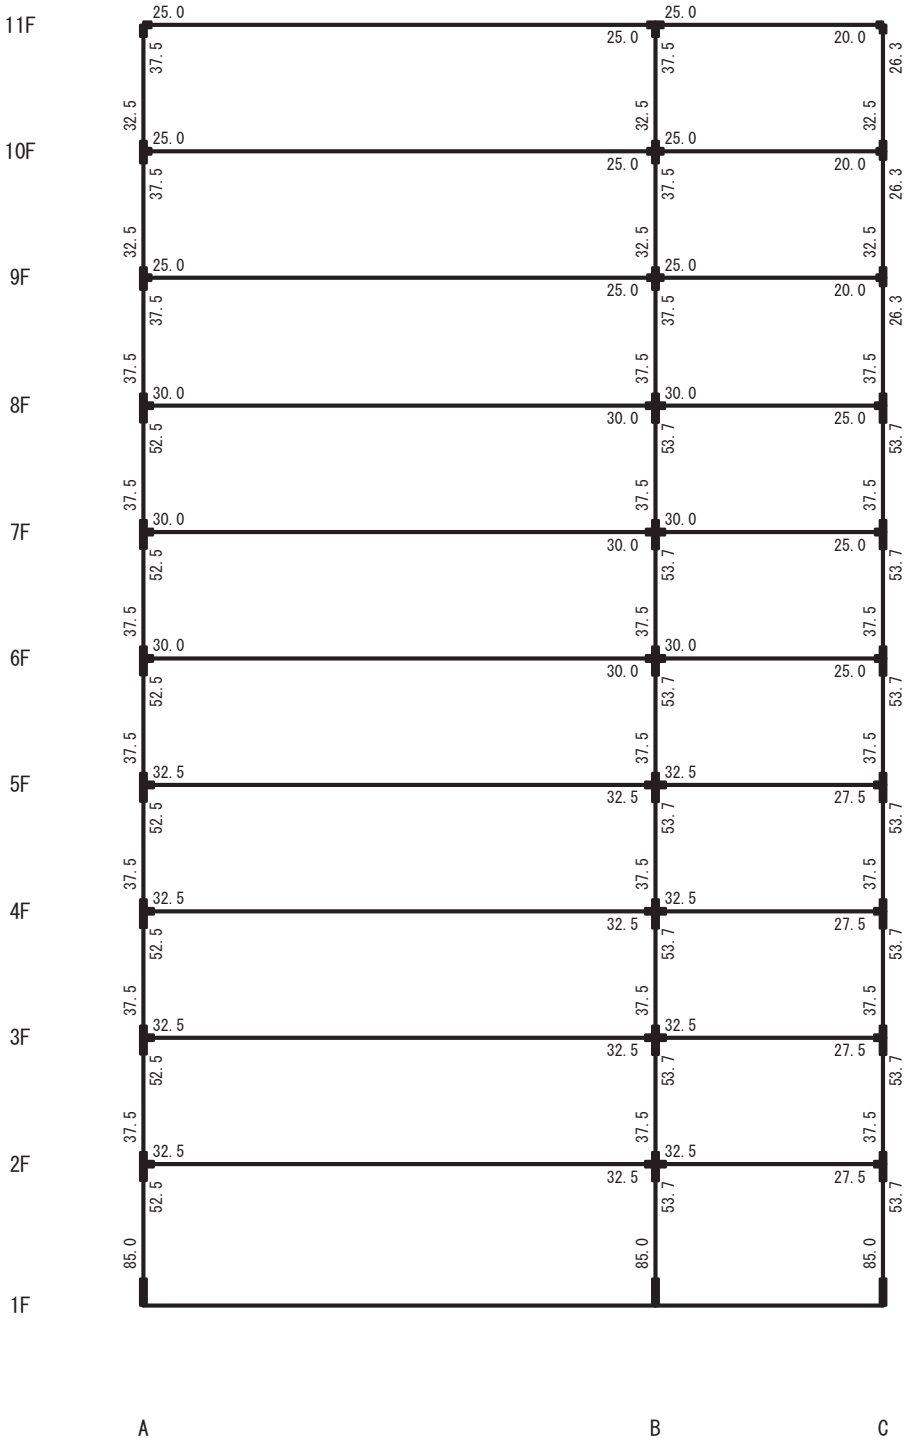
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
25.0
20.0
30.0
32.5
27.5
37.5
26.3
52.5
53.7
85.0

3 フレーム (S=1/239)

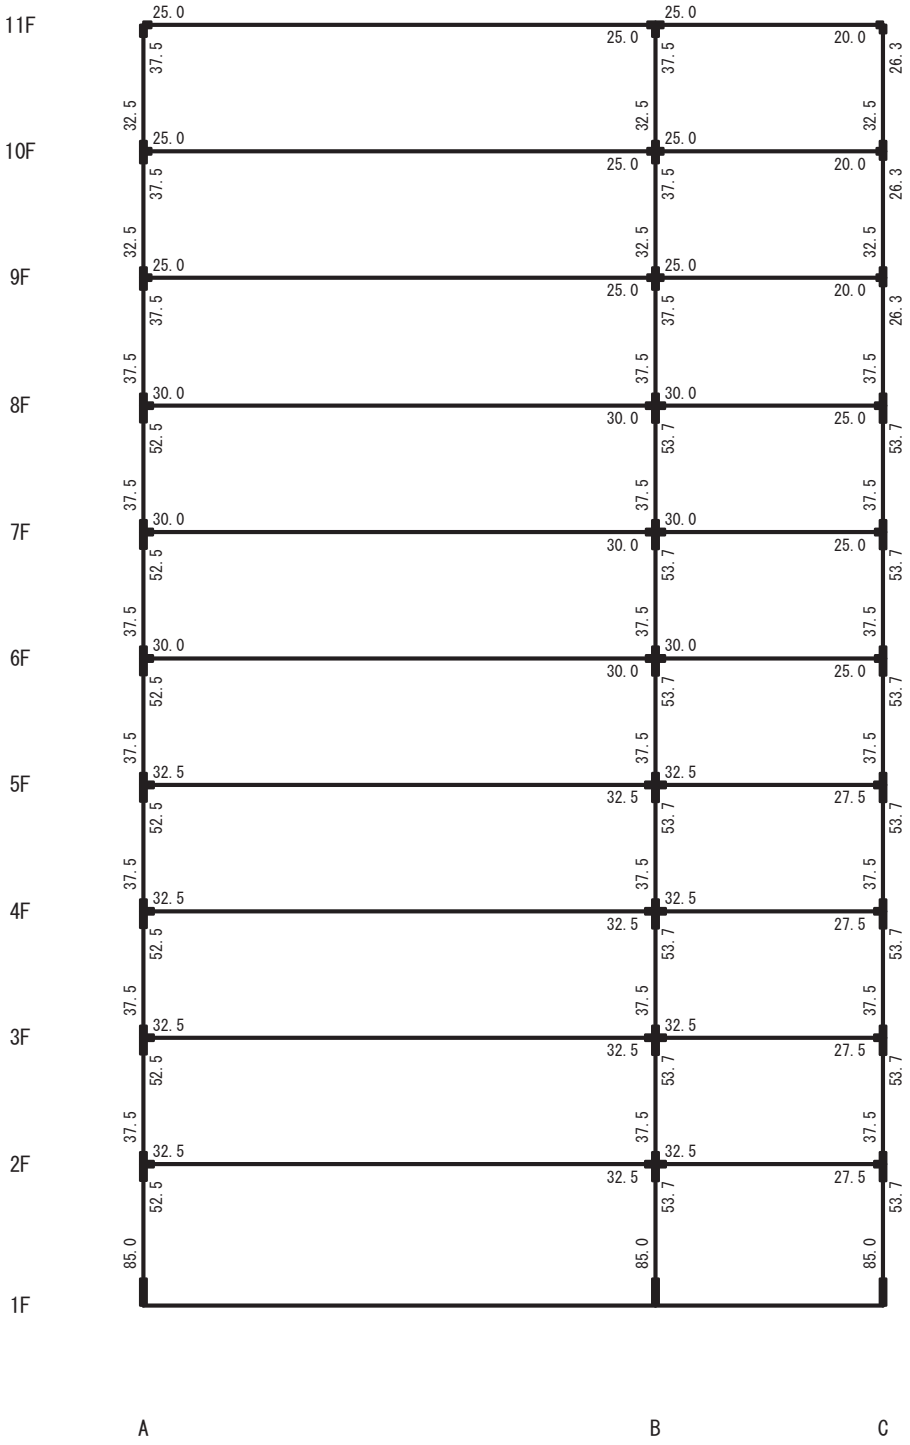
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
25.0
20.0
30.0
32.5
27.5
37.5
26.3
53.7
52.5
85.0

4 フレーム (S=1/239)

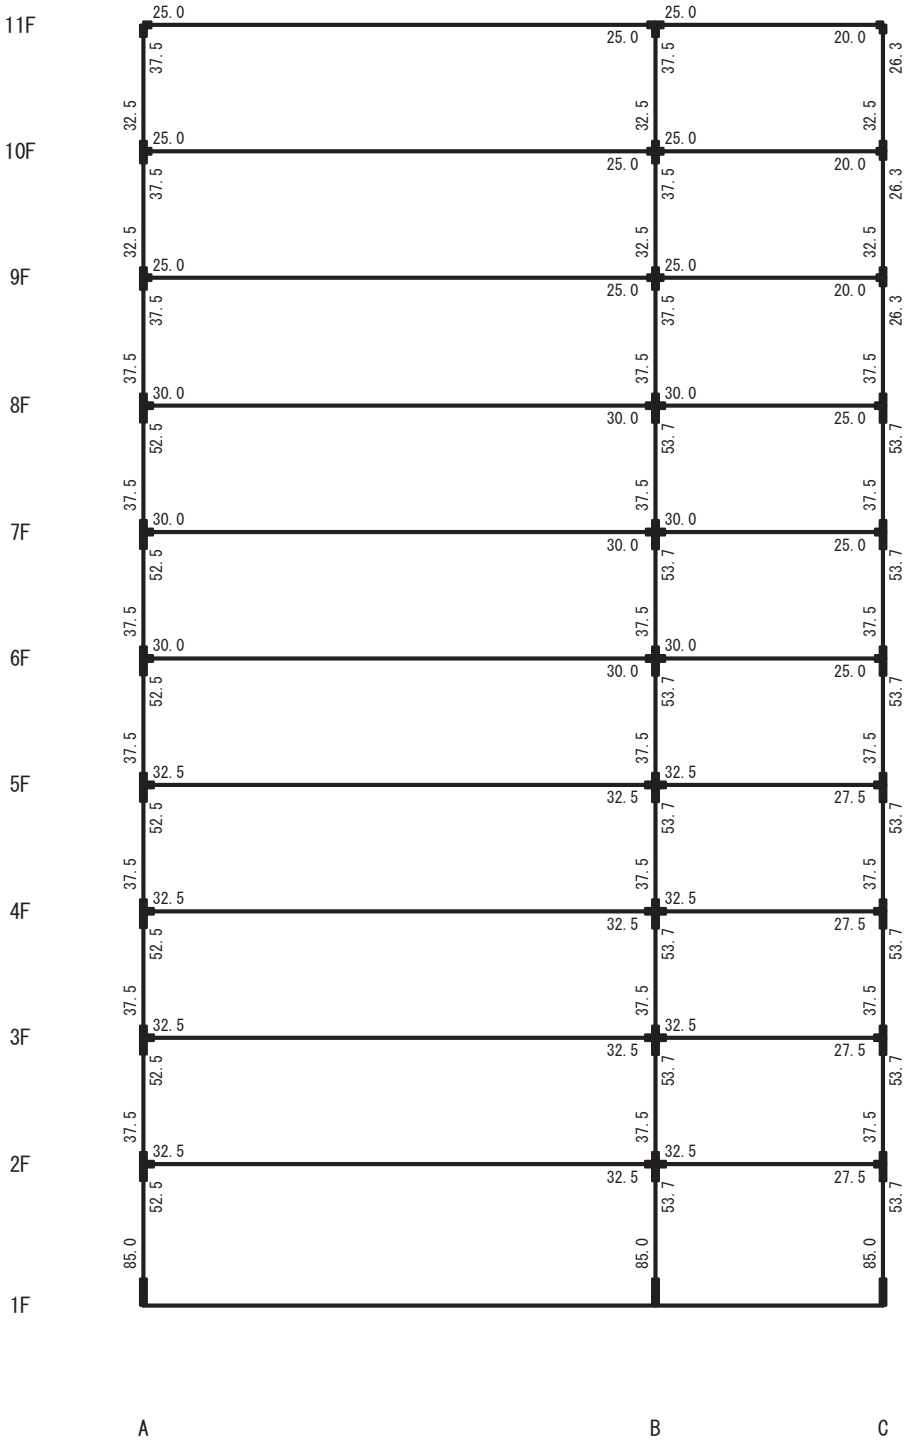
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
25.0
20.0
30.0
32.5
27.5
37.5
26.3
52.5
53.7
85.0

5 フレーム (S=1/239)

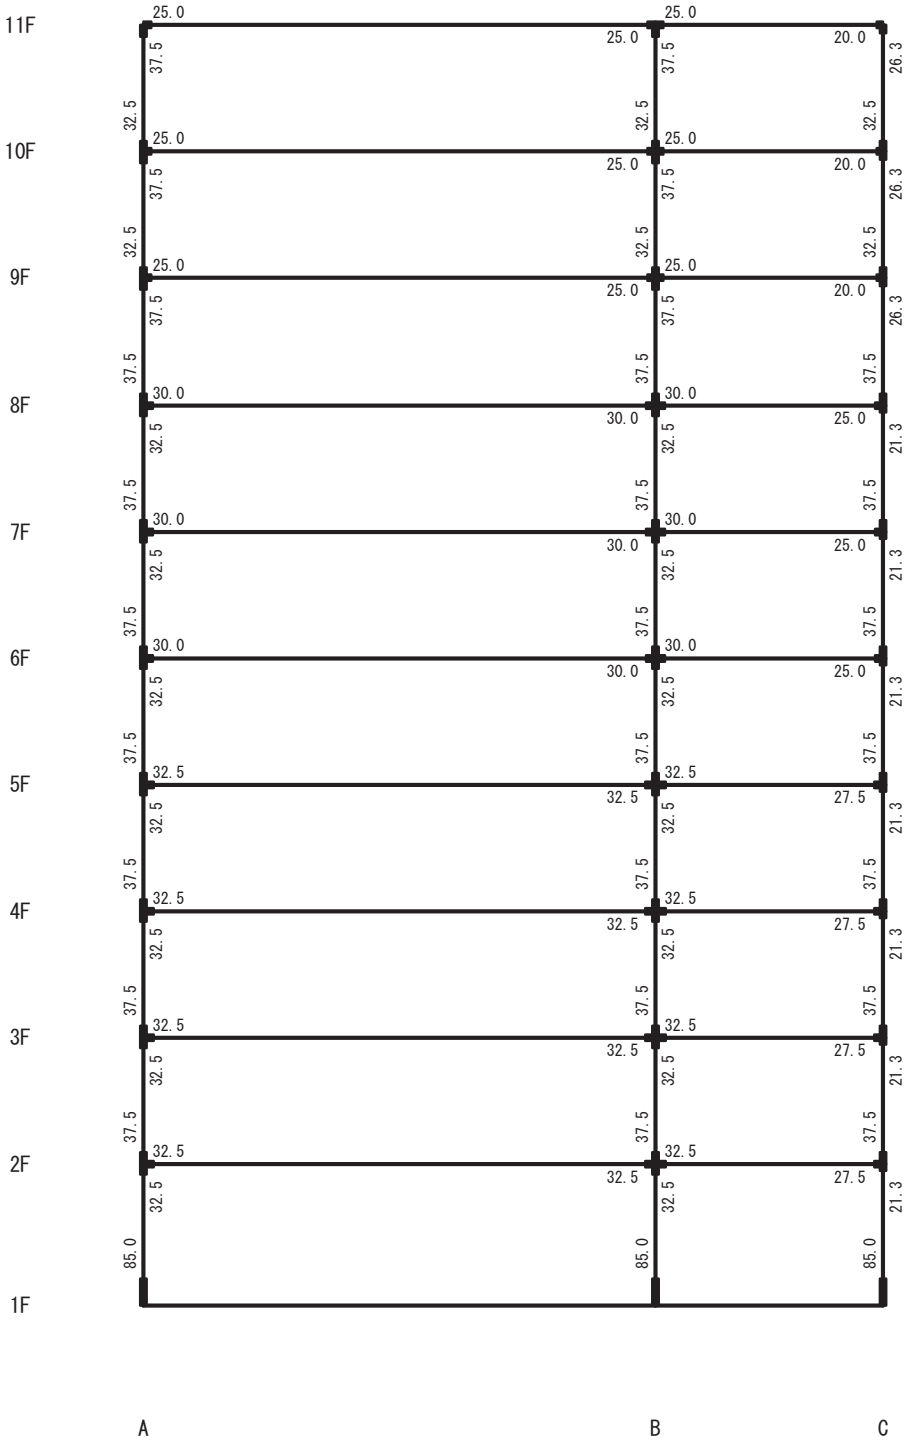

6 フレーム (S=1/239)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1181.2	1177.2	1069.8	107.4	7731.4	630.3	630.3
B						1727.5	1727.5

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
A						1636.7	1636.7

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1183.6	1182.5	1051.6	131.0	7926.8	586.2	586.2
B						1788.4	1788.4
A						1685.0	1685.0

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1183.6	1182.3	1068.9	113.4	8652.4	663.5	663.5
B						1820.1	1820.1
A						1727.6	1727.6

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1186.7	1183.5	1138.2	45.2	11442.7	1195.0	1195.0
B						2405.0	2405.0
A						2279.7	2279.7

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1185.8	1184.3	1125.8	58.4	12604.9	1196.2	1196.2
B						2523.2	2523.2
A						2397.5	2397.5

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1185.8	1184.5	1099.4	85.1	13244.0	1181.6	1181.6
B						2829.4	2829.4
A						2673.3	2673.3

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1185.8	1184.8	1087.0	97.8	14463.2	1295.5	1295.5
B						3341.9	3341.9
A						3132.2	3132.2

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1188.3	1185.3	1082.8	102.6	15187.9	1343.7	1343.7
B						3481.3	3481.3
A						3287.5	3287.5

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1188.3	1185.7	1076.4	109.3	16447.8	1412.0	1412.0
B						3804.4	3804.4
A						3578.8	3578.8

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1191.5	1186.5	1115.9	70.6	28598.6	2679.0	2679.0
B						5619.6	5619.6
A						5477.9	5477.9

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1800.3	0.4	7731.4	463.2	463.2
2						507.3	507.3
3						503.1	503.1
4						502.3	502.3
5						506.5	506.5
6						464.4	464.4

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.2	1792.6	1797.5	4.9	7926.8	485.6	485.6
2						529.0	529.0
3						532.8	532.8
4						527.6	527.6
5						522.8	522.8
6						486.1	486.1

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.2	1789.9	1798.0	8.1	8652.4	520.7	520.7
2						650.5	650.5
3						651.8	651.8
4						647.9	647.9
5						645.5	645.5
6						520.5	520.5

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.7	1788.6	1797.3	8.7	11442.7	461.1	461.1
2						1247.8	1247.8
3						1244.2	1244.2
4						1236.1	1236.1
5						1237.7	1237.7
6						460.1	460.1

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.0	1787.9	1797.3	9.4	12604.9	602.7	602.7
2						1272.0	1272.0
3						1273.6	1273.6
4						1263.9	1263.9
5						1260.2	1260.2
6						602.3	602.3

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.0	1787.4	1797.1	9.6	13244.0	614.4	614.4
2						1336.3	1336.3
3						1340.2	1340.2
4						1329.4	1329.4
5						1323.3	1323.3
6						613.7	613.7

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.1	1787.1	1796.7	9.6	14463.2	617.2	617.2
2						1465.6	1465.6
3						1474.6	1474.6
4						1459.8	1459.8
5						1448.3	1448.3
6						617.4	617.4

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.1	1786.8	1796.4	9.6	15187.9	662.3	662.3
2						1517.9	1517.9
3						1530.8	1530.8
4						1514.3	1514.3
5						1499.0	1499.0
6						662.2	662.2

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.1	1786.6	1796.3	9.7	16447.8	713.2	713.2
2						1668.0	1668.0
3						1685.7	1685.7
4						1666.4	1666.4
5						1646.2	1646.2
6						713.5	713.5

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.4	1786.5	1797.8	11.3	28598.6	1576.0	1576.0
2						2371.2	2371.2
3						2386.9	2386.9
4						2371.5	2371.5
5						2353.3	2353.3
6						1574.5	1574.5

A-2.2　部材応力図

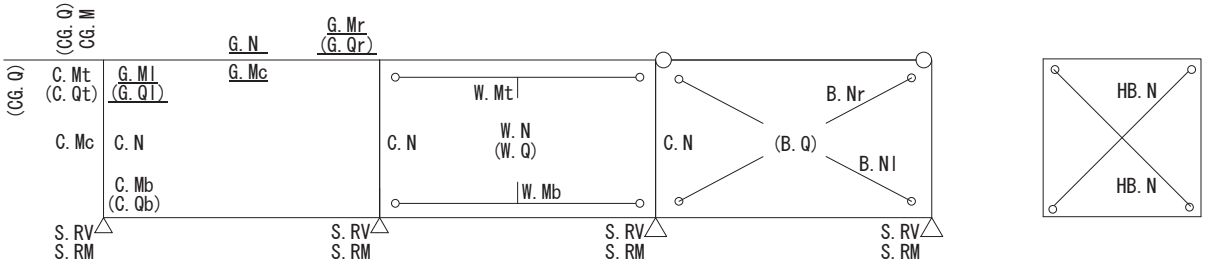

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
　()付きはフェース間中央
G.N　：はり軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
G.Ql　：はり左端部 のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　；片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.Q　：壁のせん断力　(kN)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)

B.Nr　：ブレースの右上り軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
B.Nl　：ブレースの左上り軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
B.Q　：ブレースのせん断力　(kN)

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
　（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
S.RM　：支点反力曲げモーメント　(kN･m)

○　：ピン接合

鉛直荷重（立体解析）

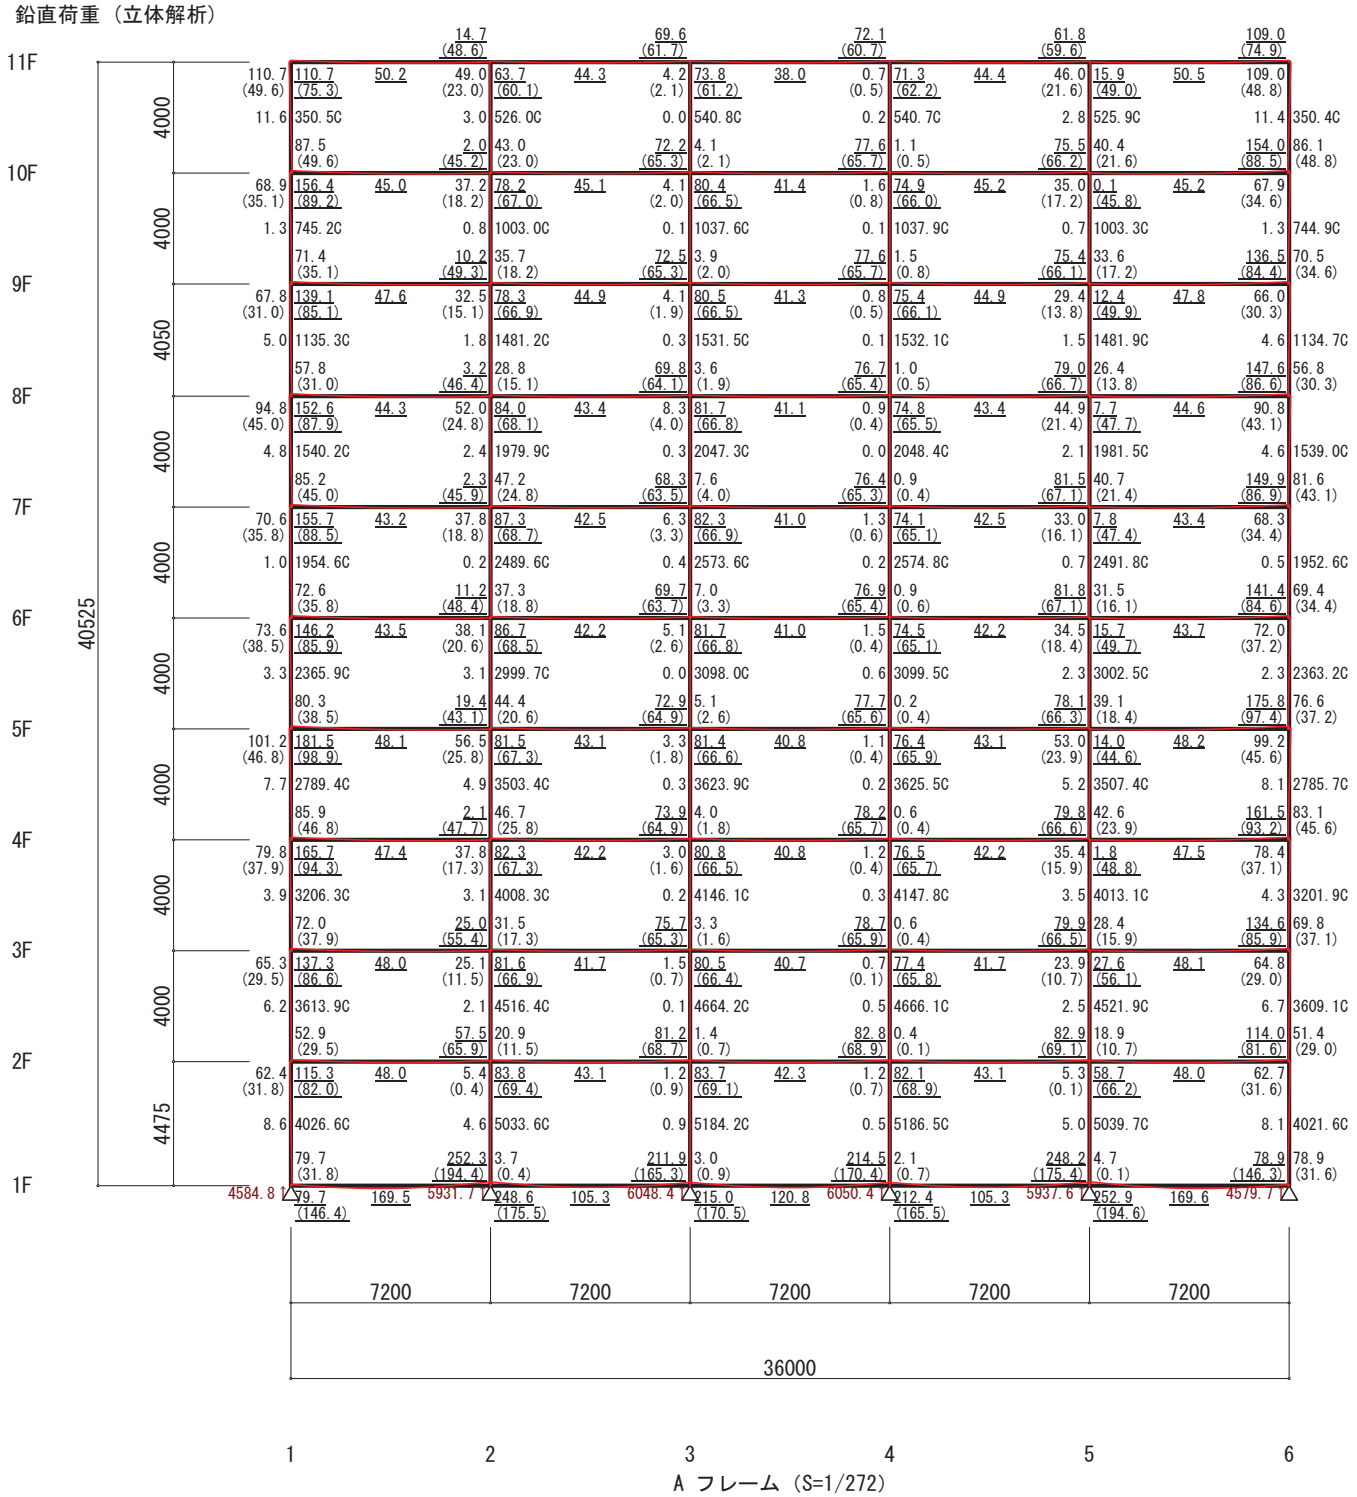
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
14.7 (48.6)
69.6 (61.7)
72.1 (60.7)
61.8 (59.6)
109.0 (74.9)
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

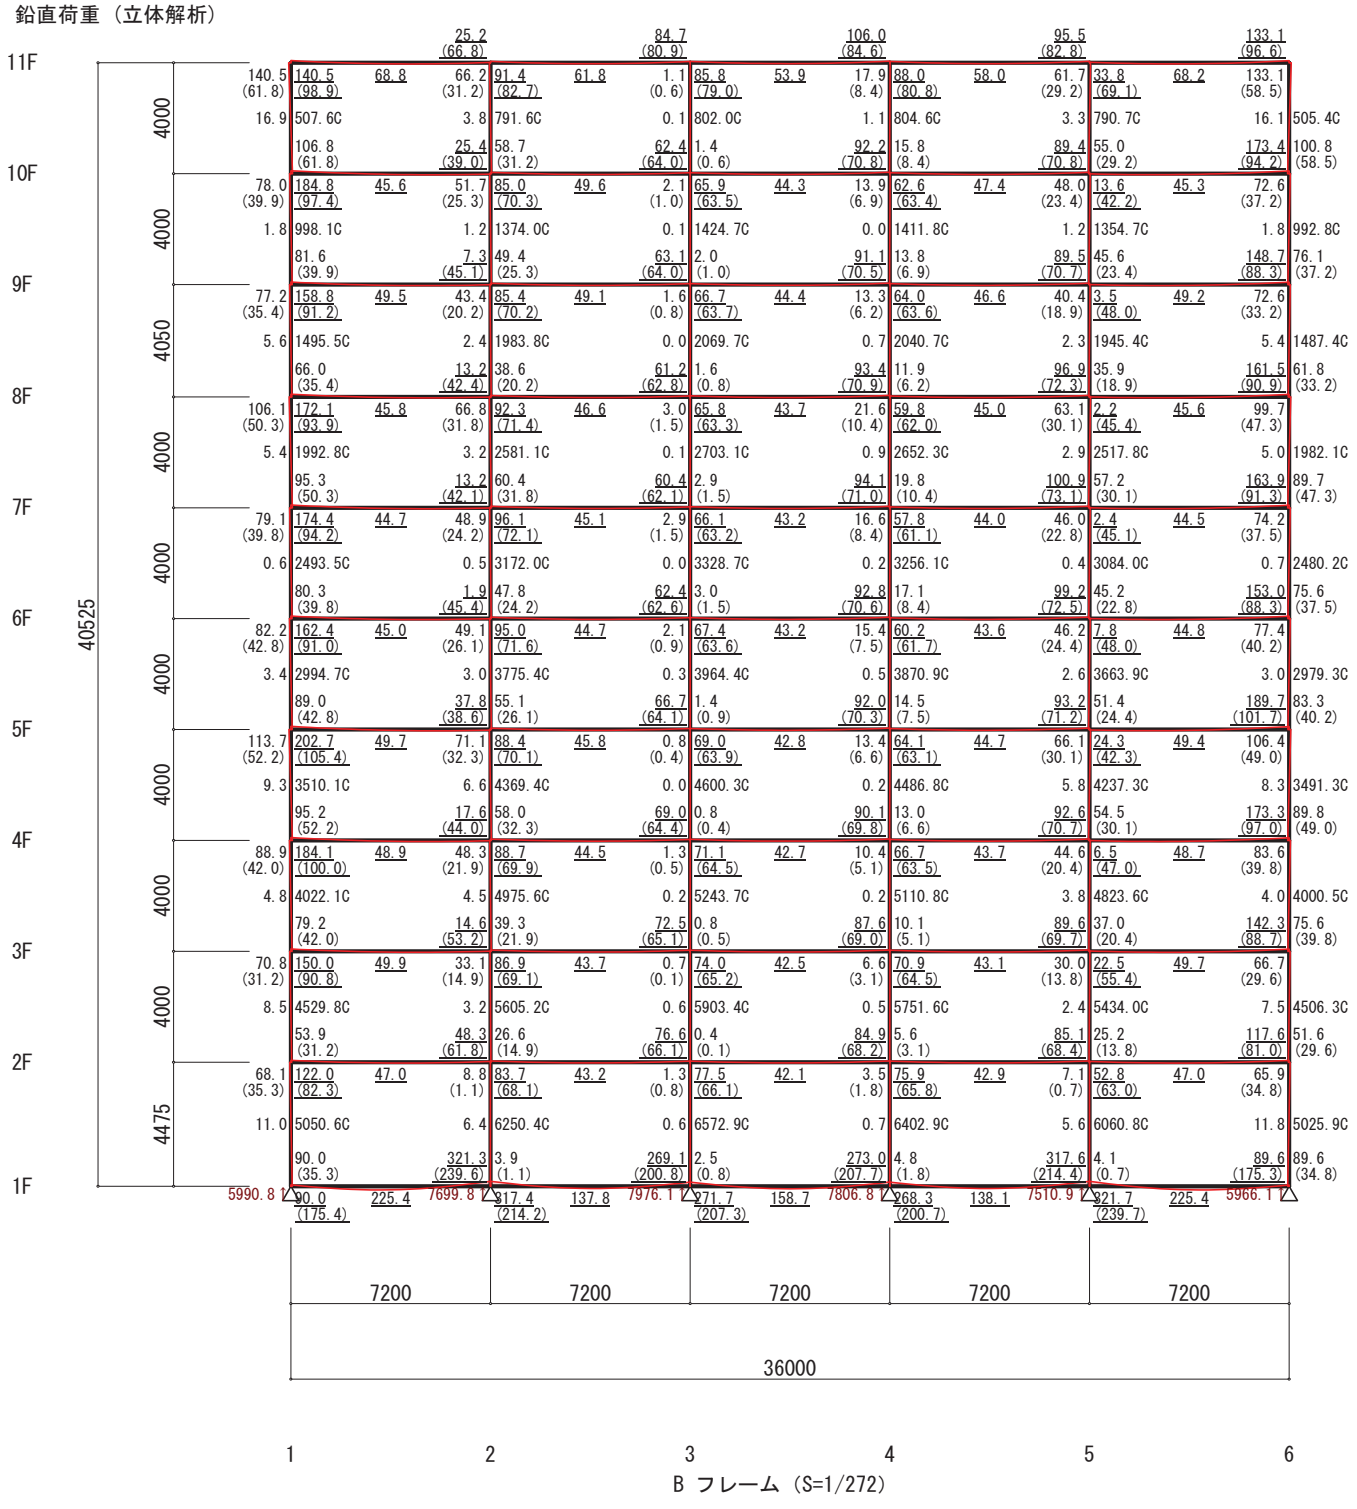
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

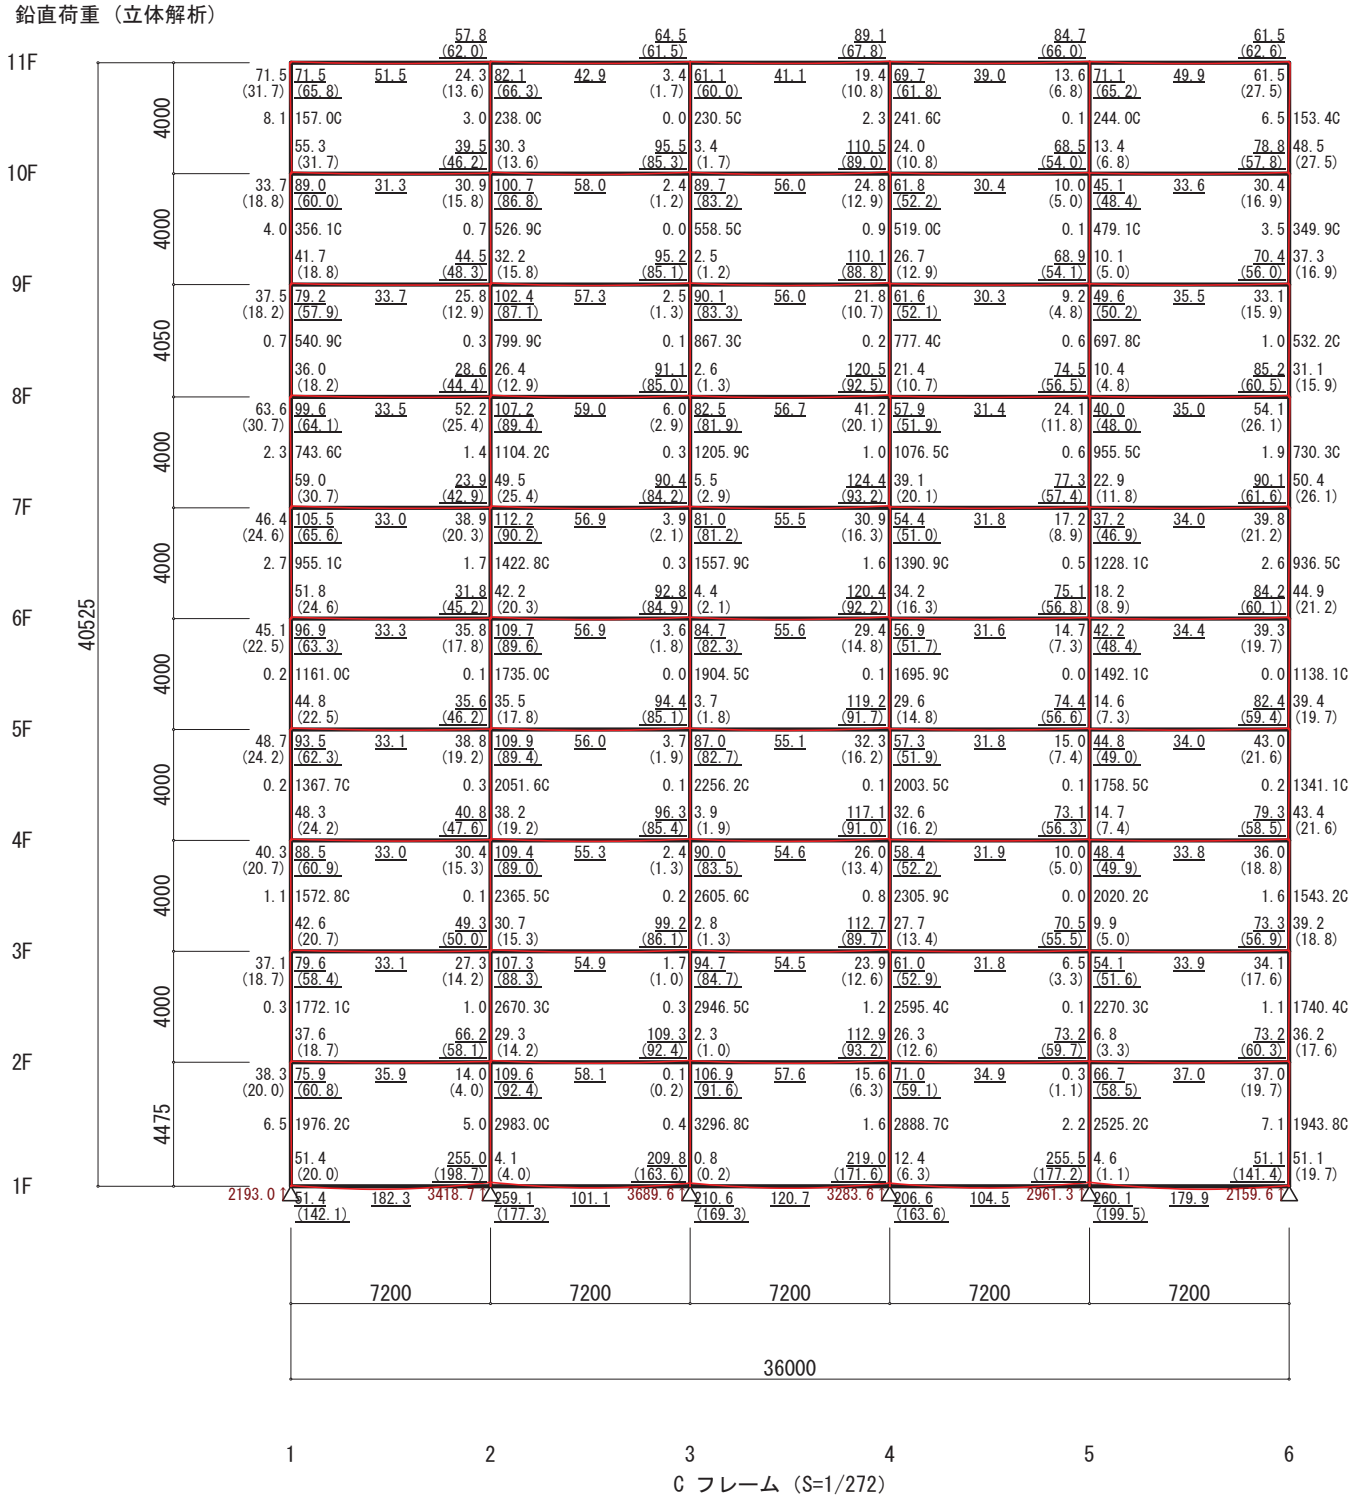
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

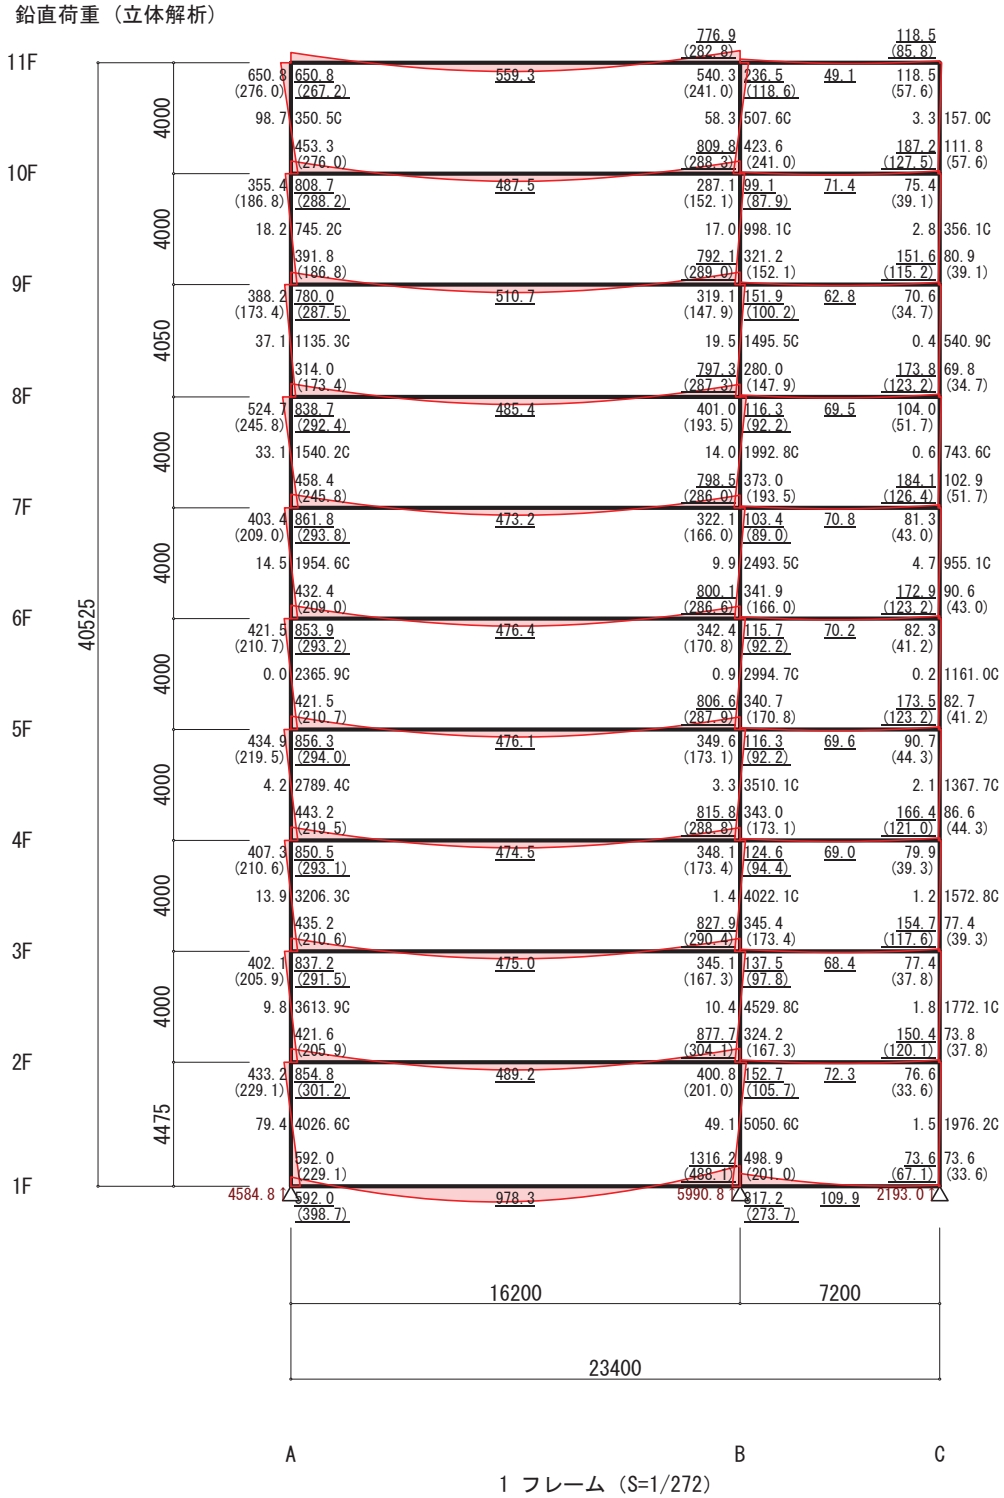

1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

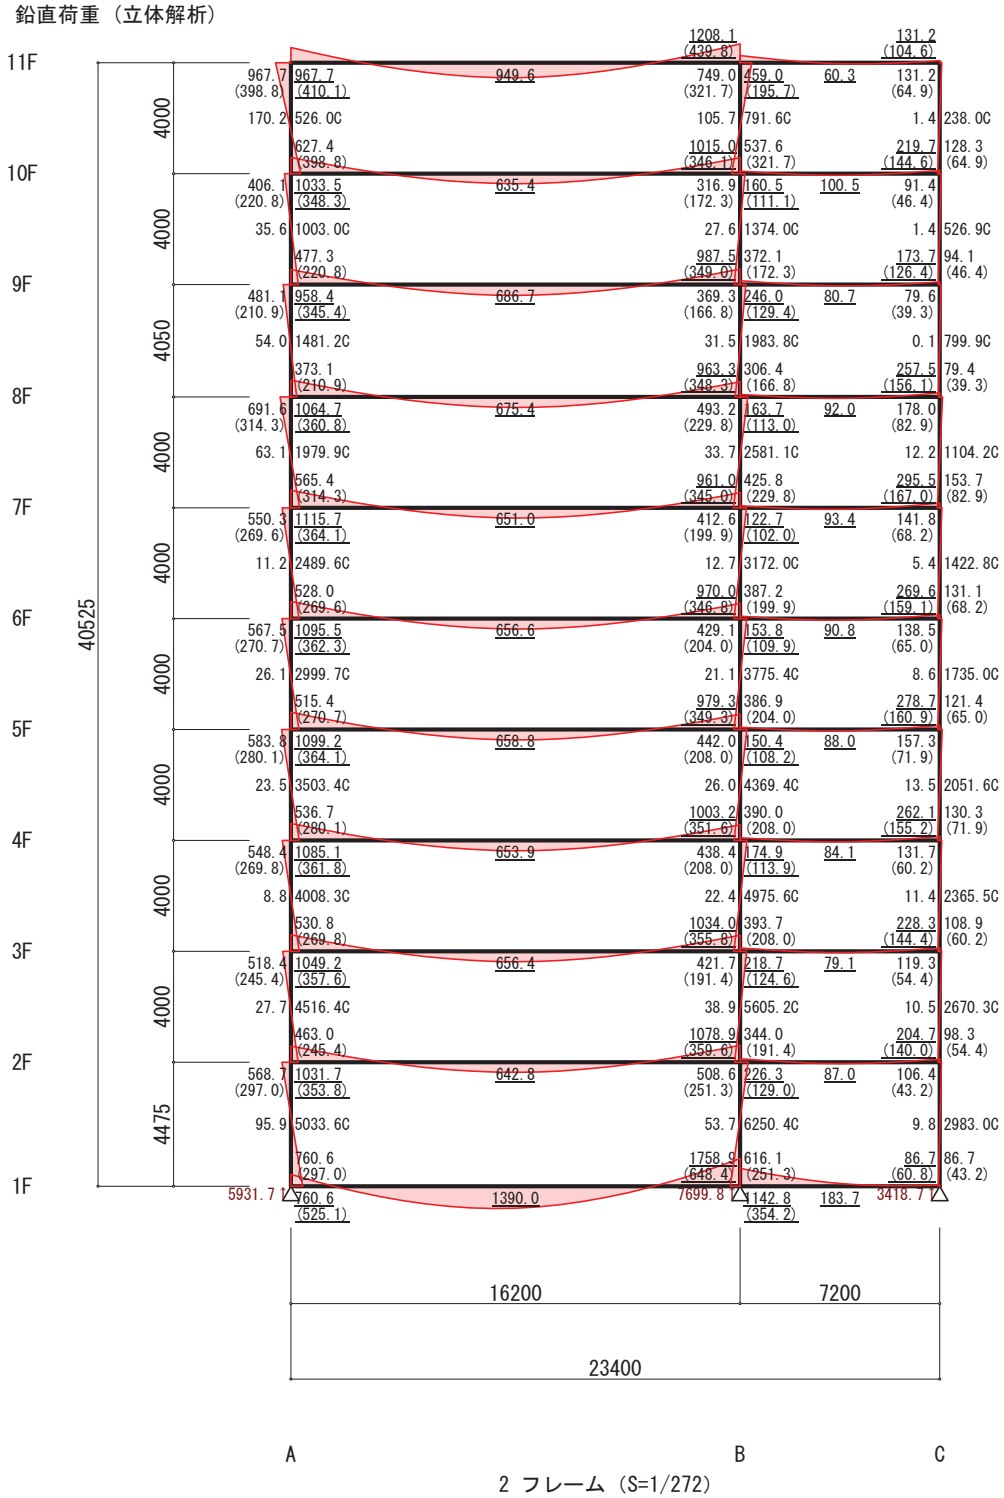

2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

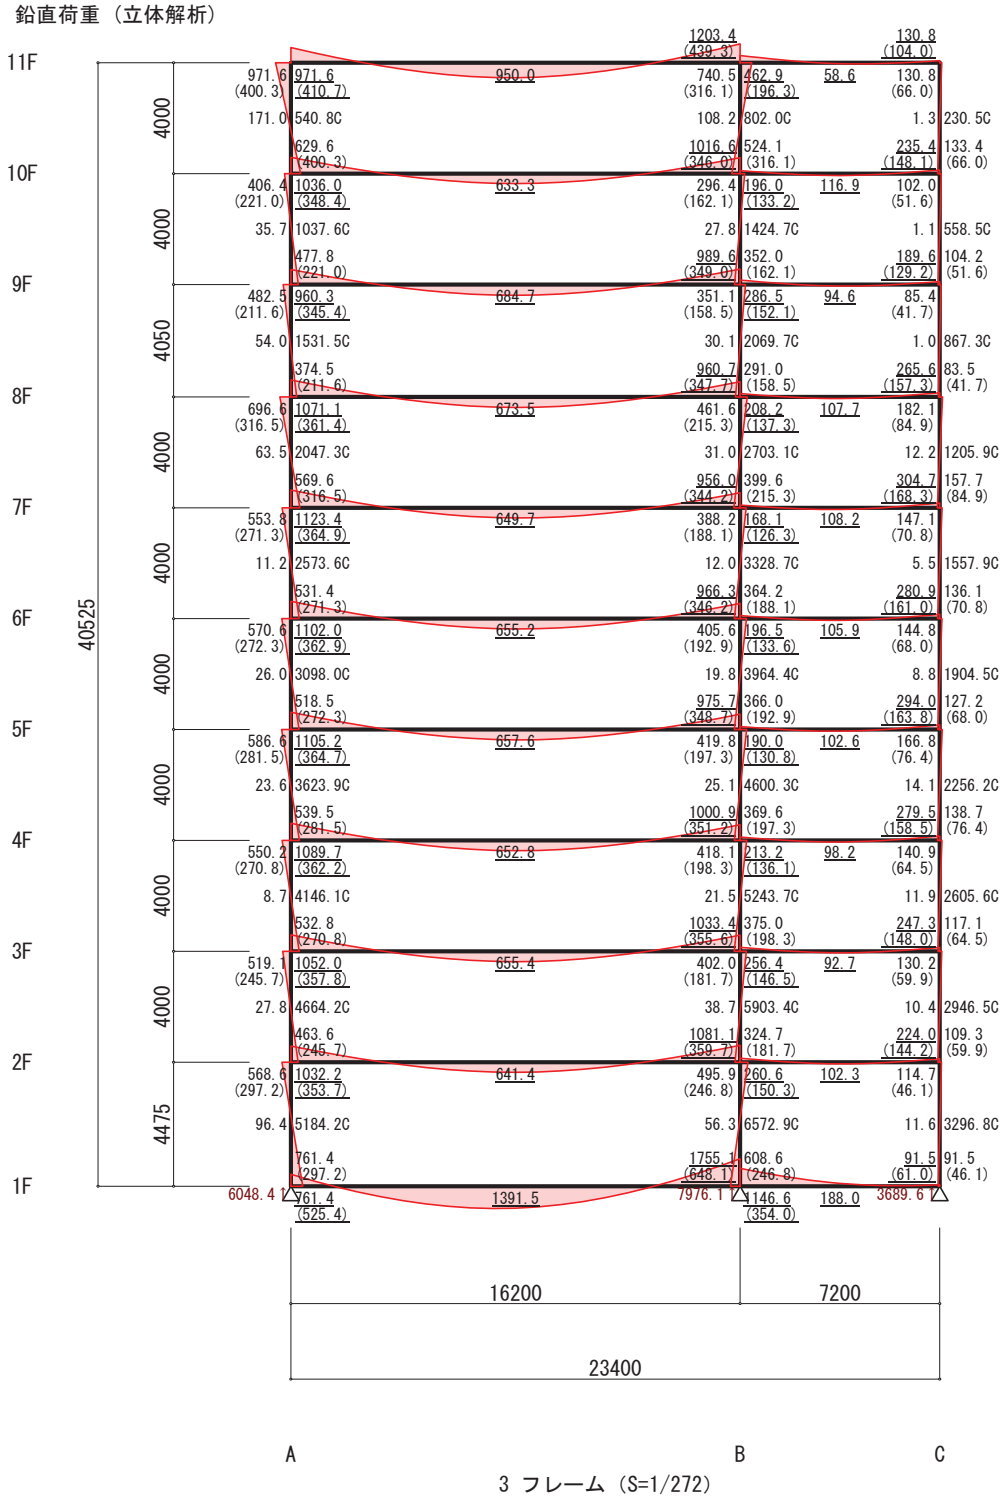

3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

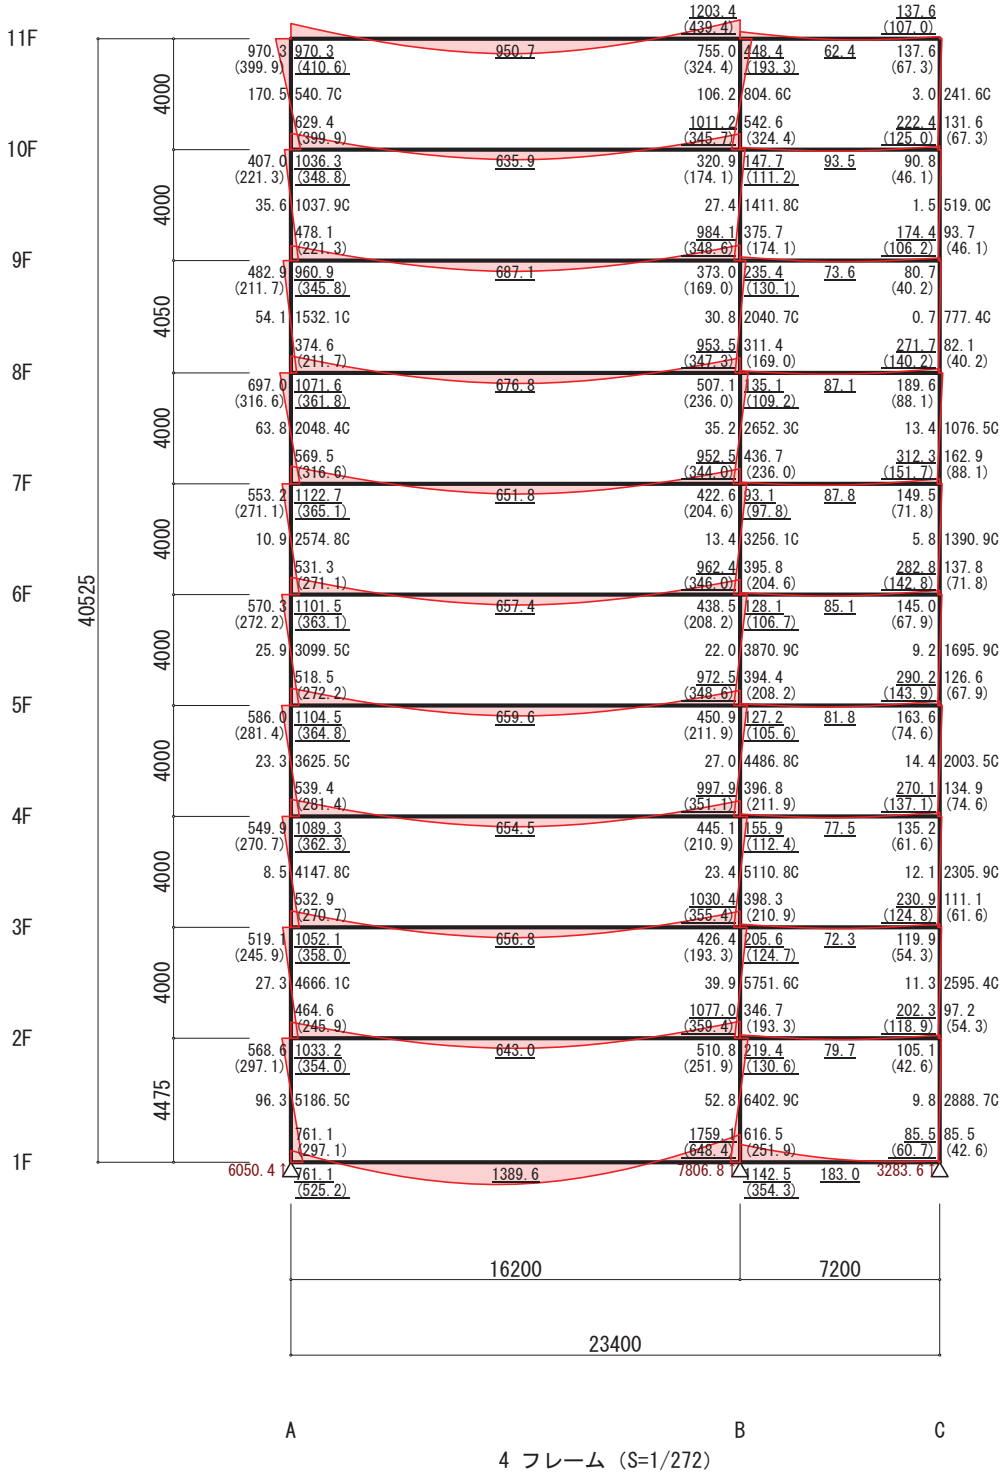
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C
4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

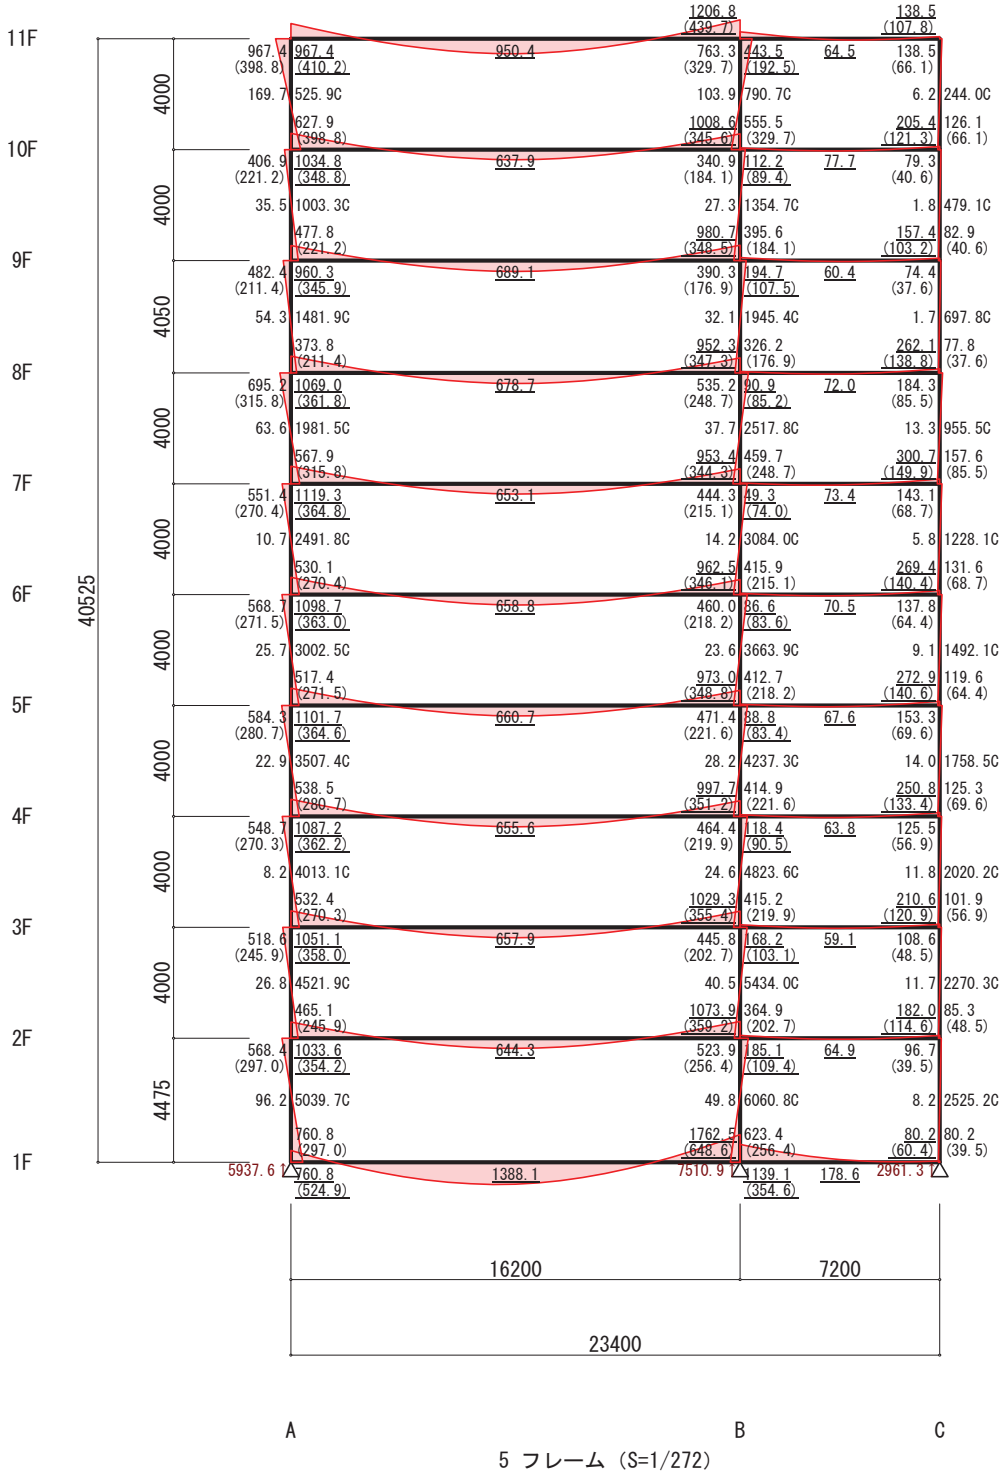
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C
5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

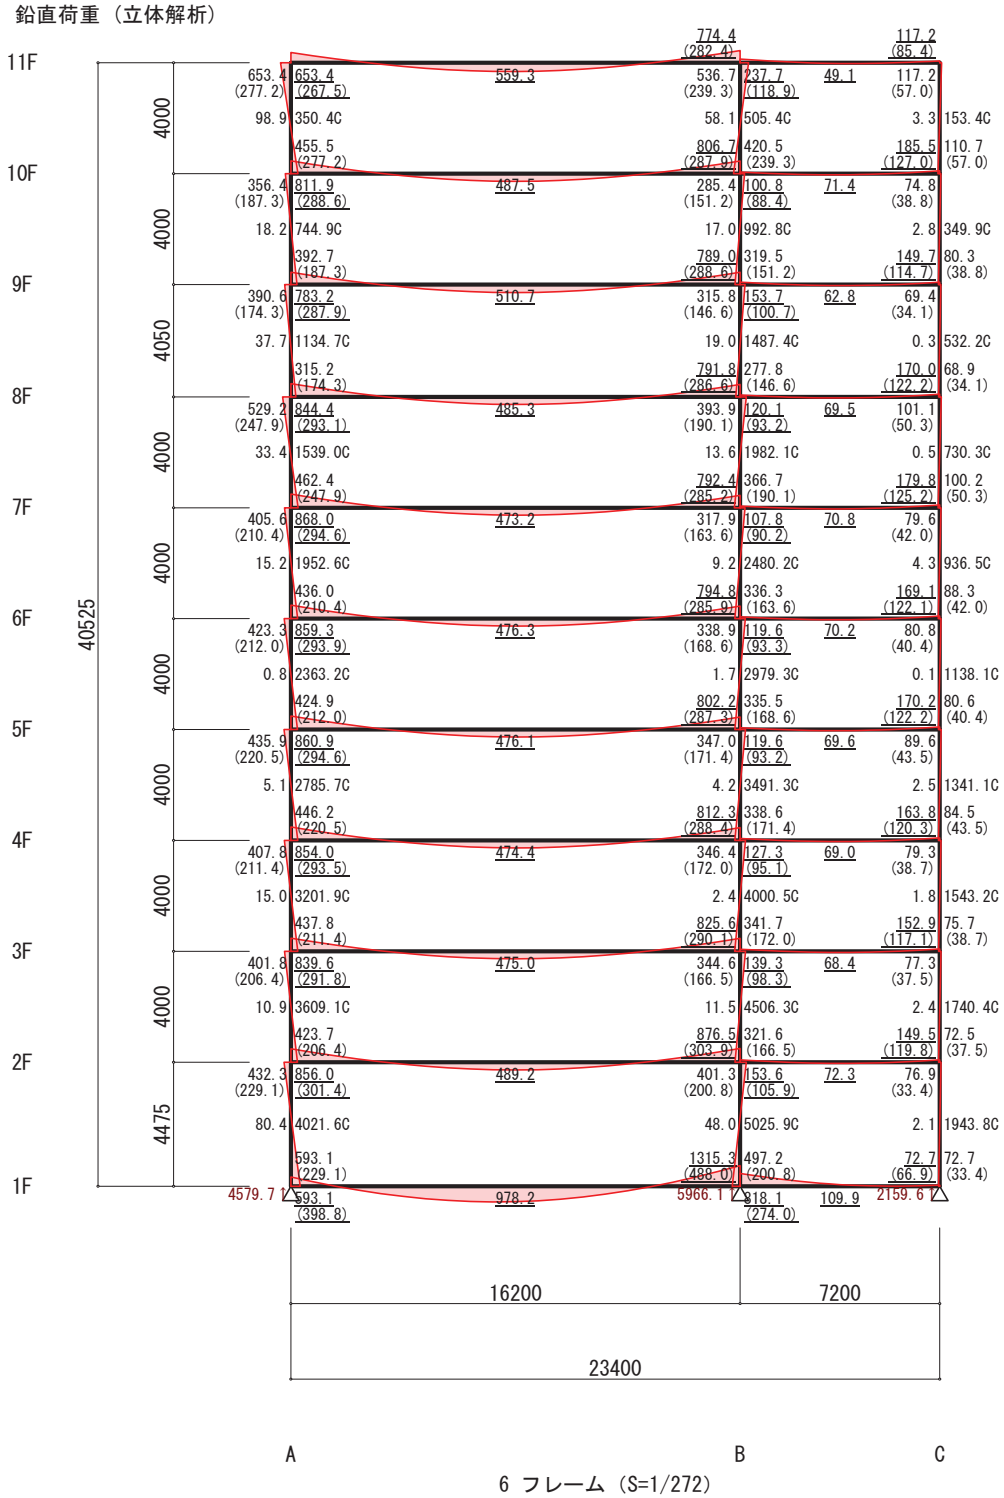

6 フレーム（S=1/272）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

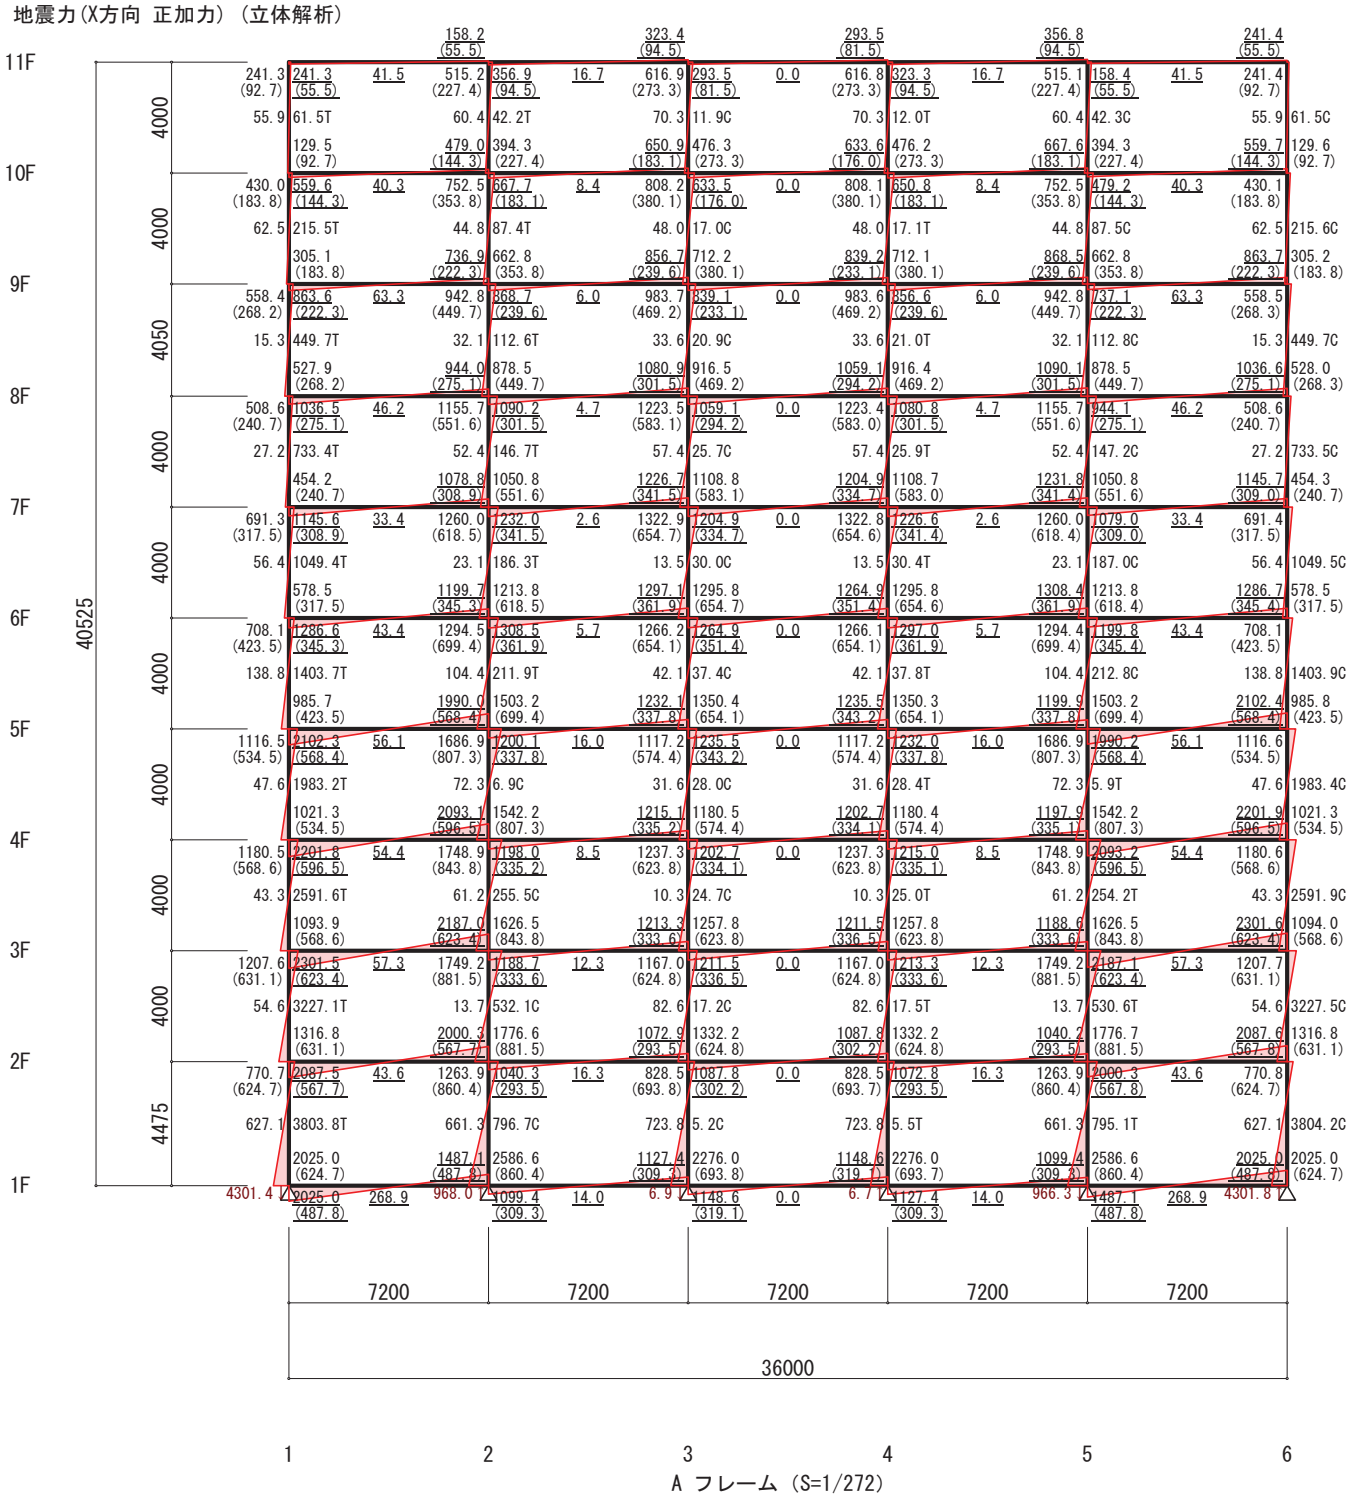

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

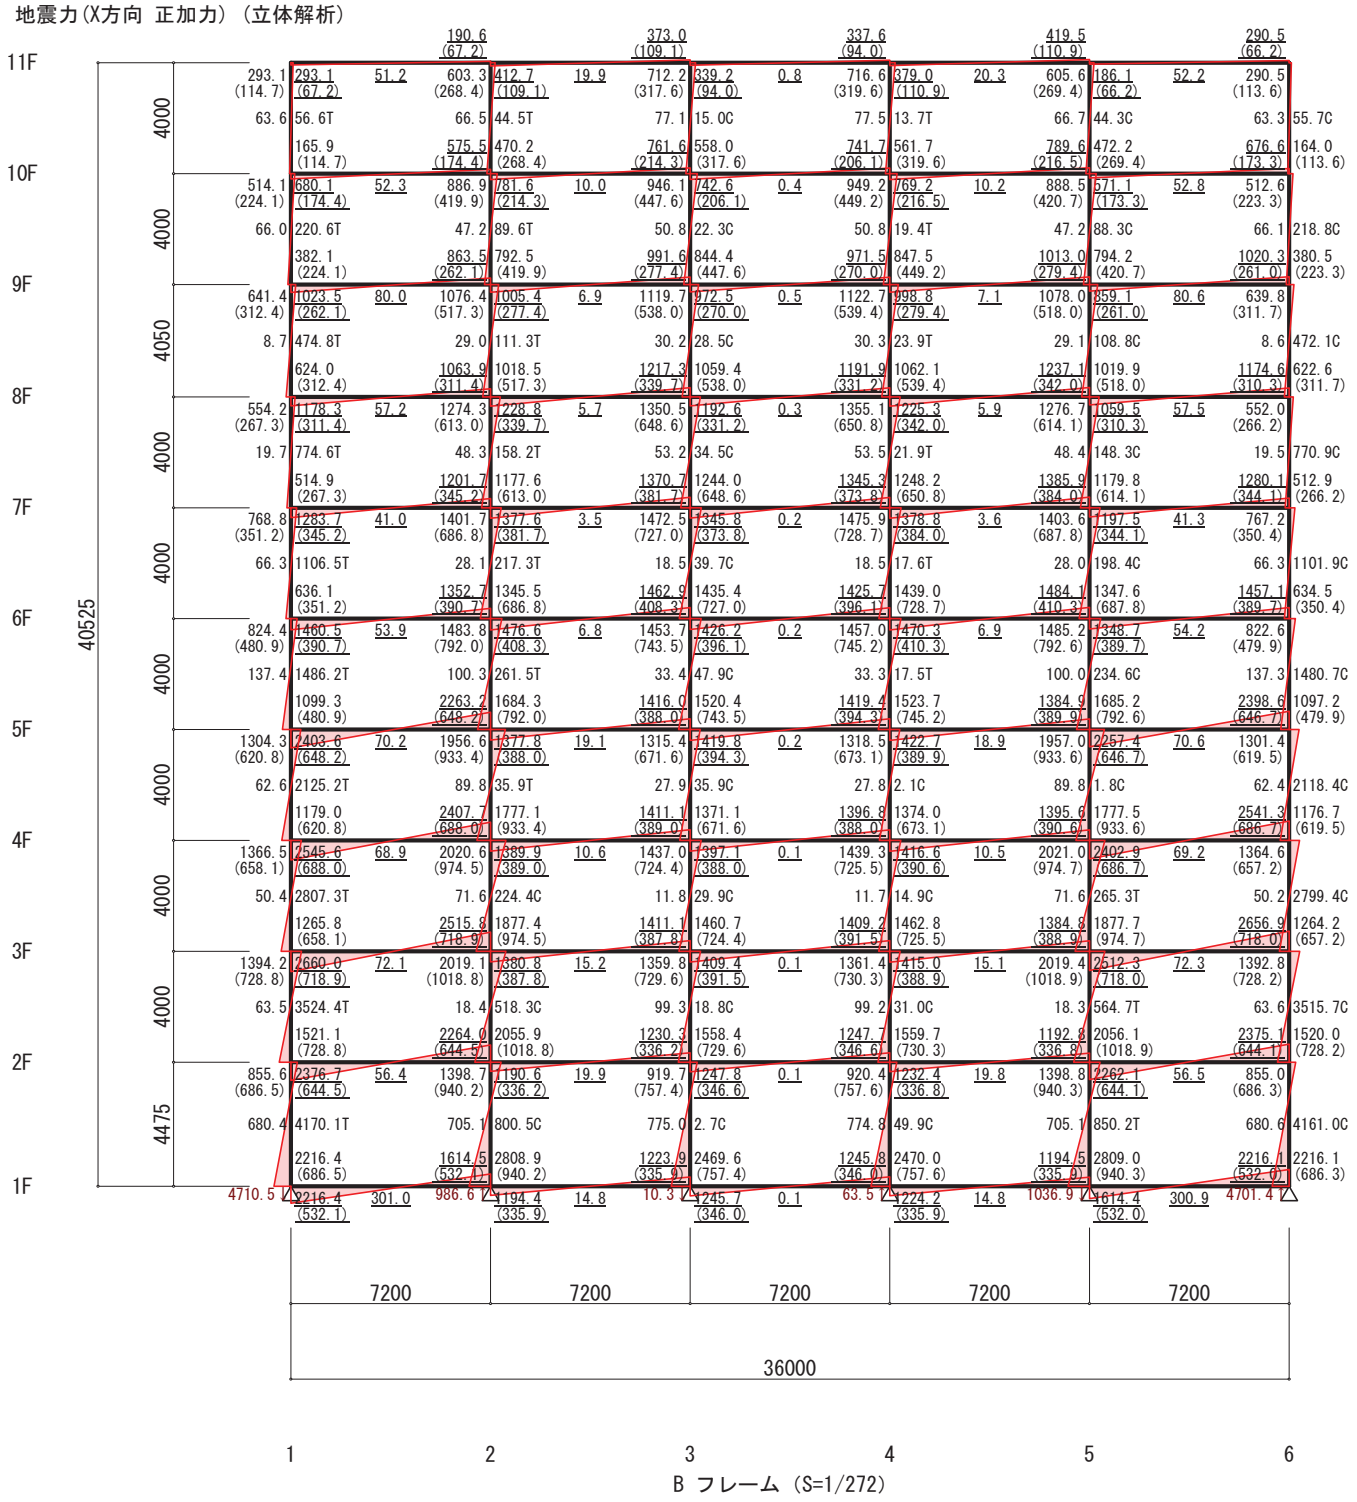

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

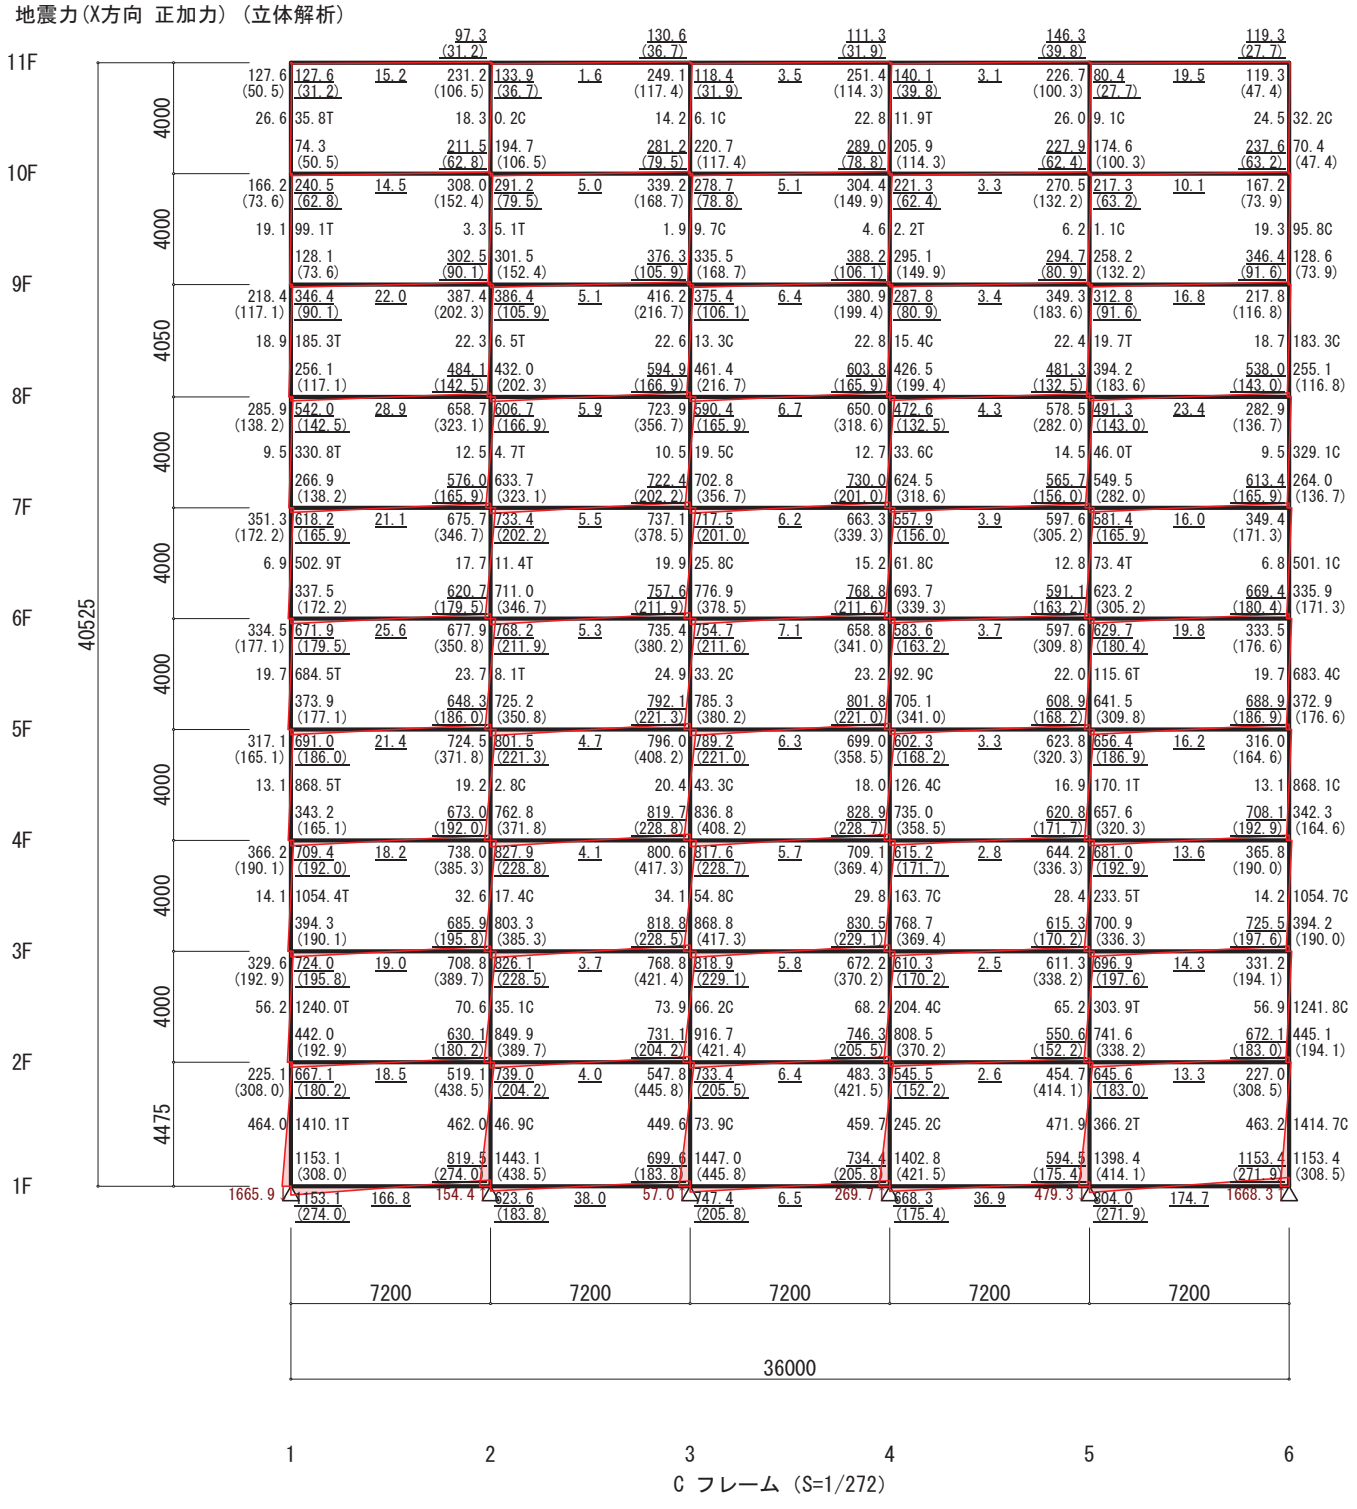

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

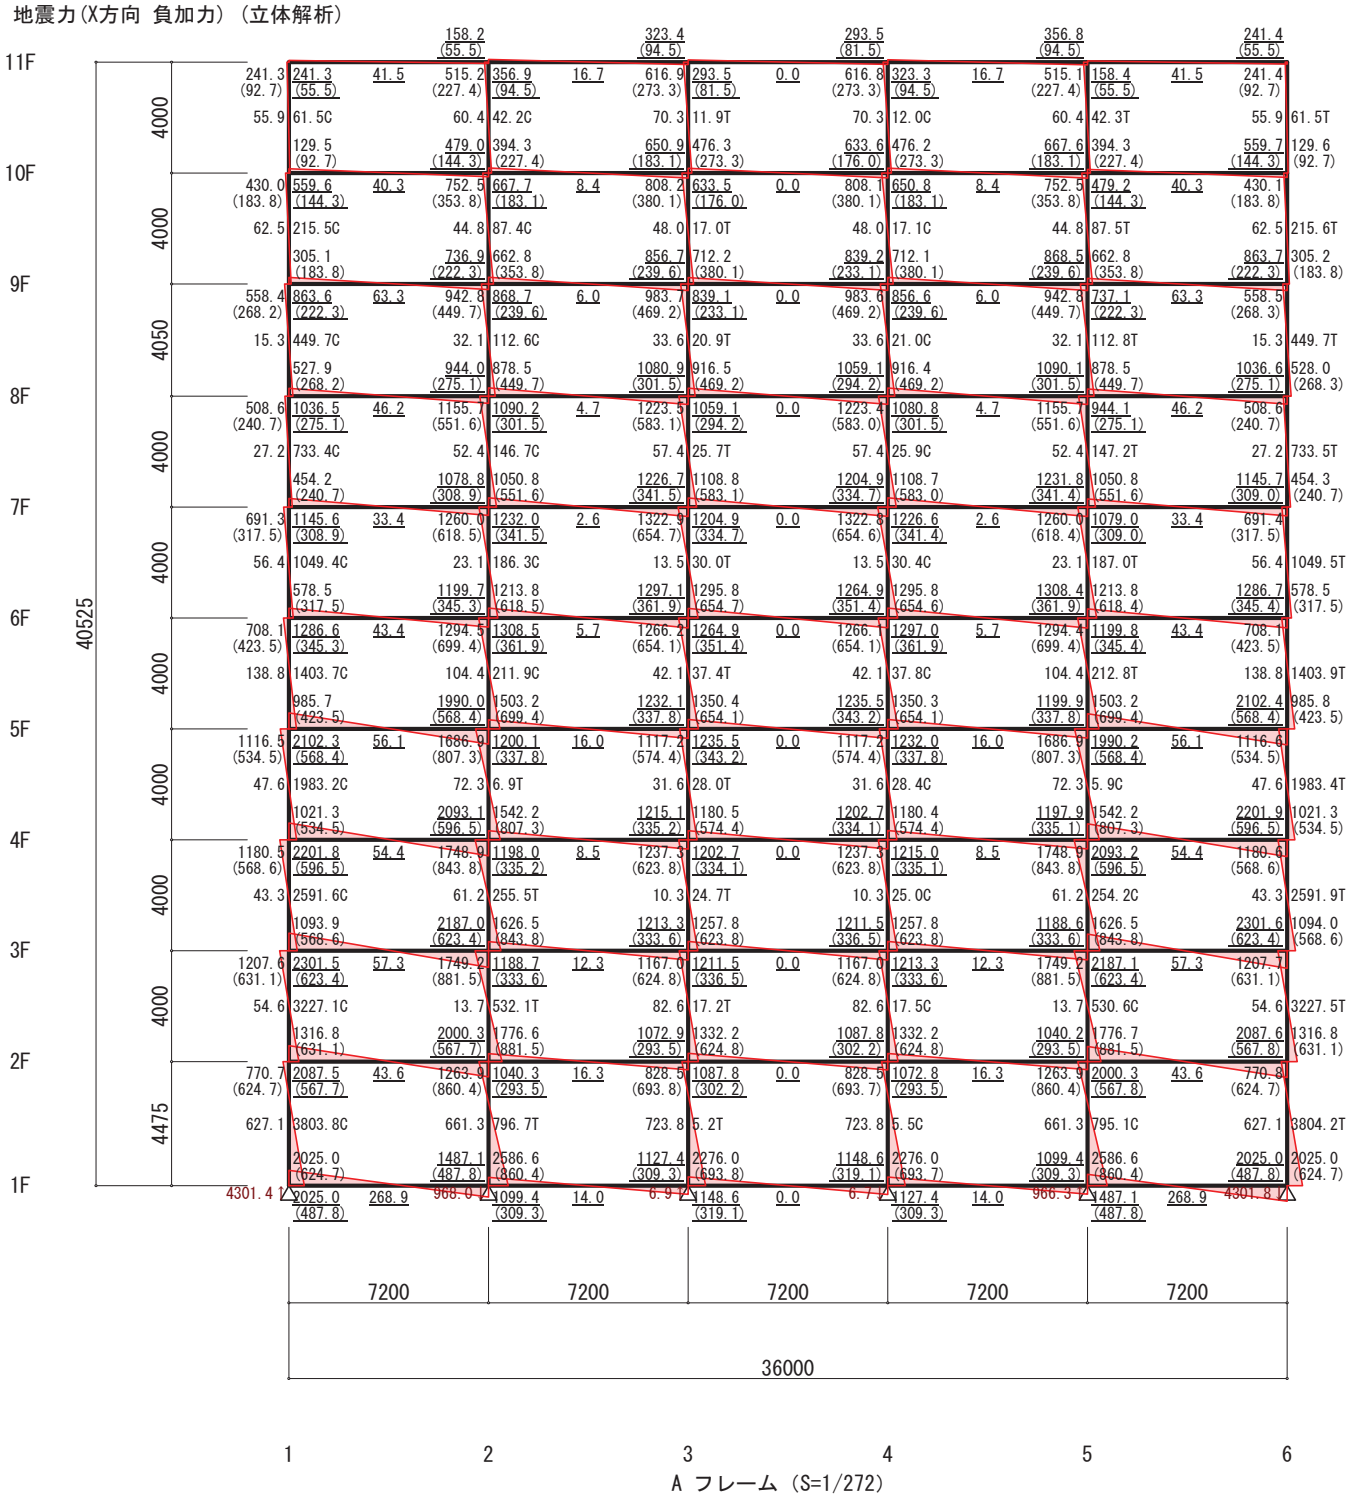

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

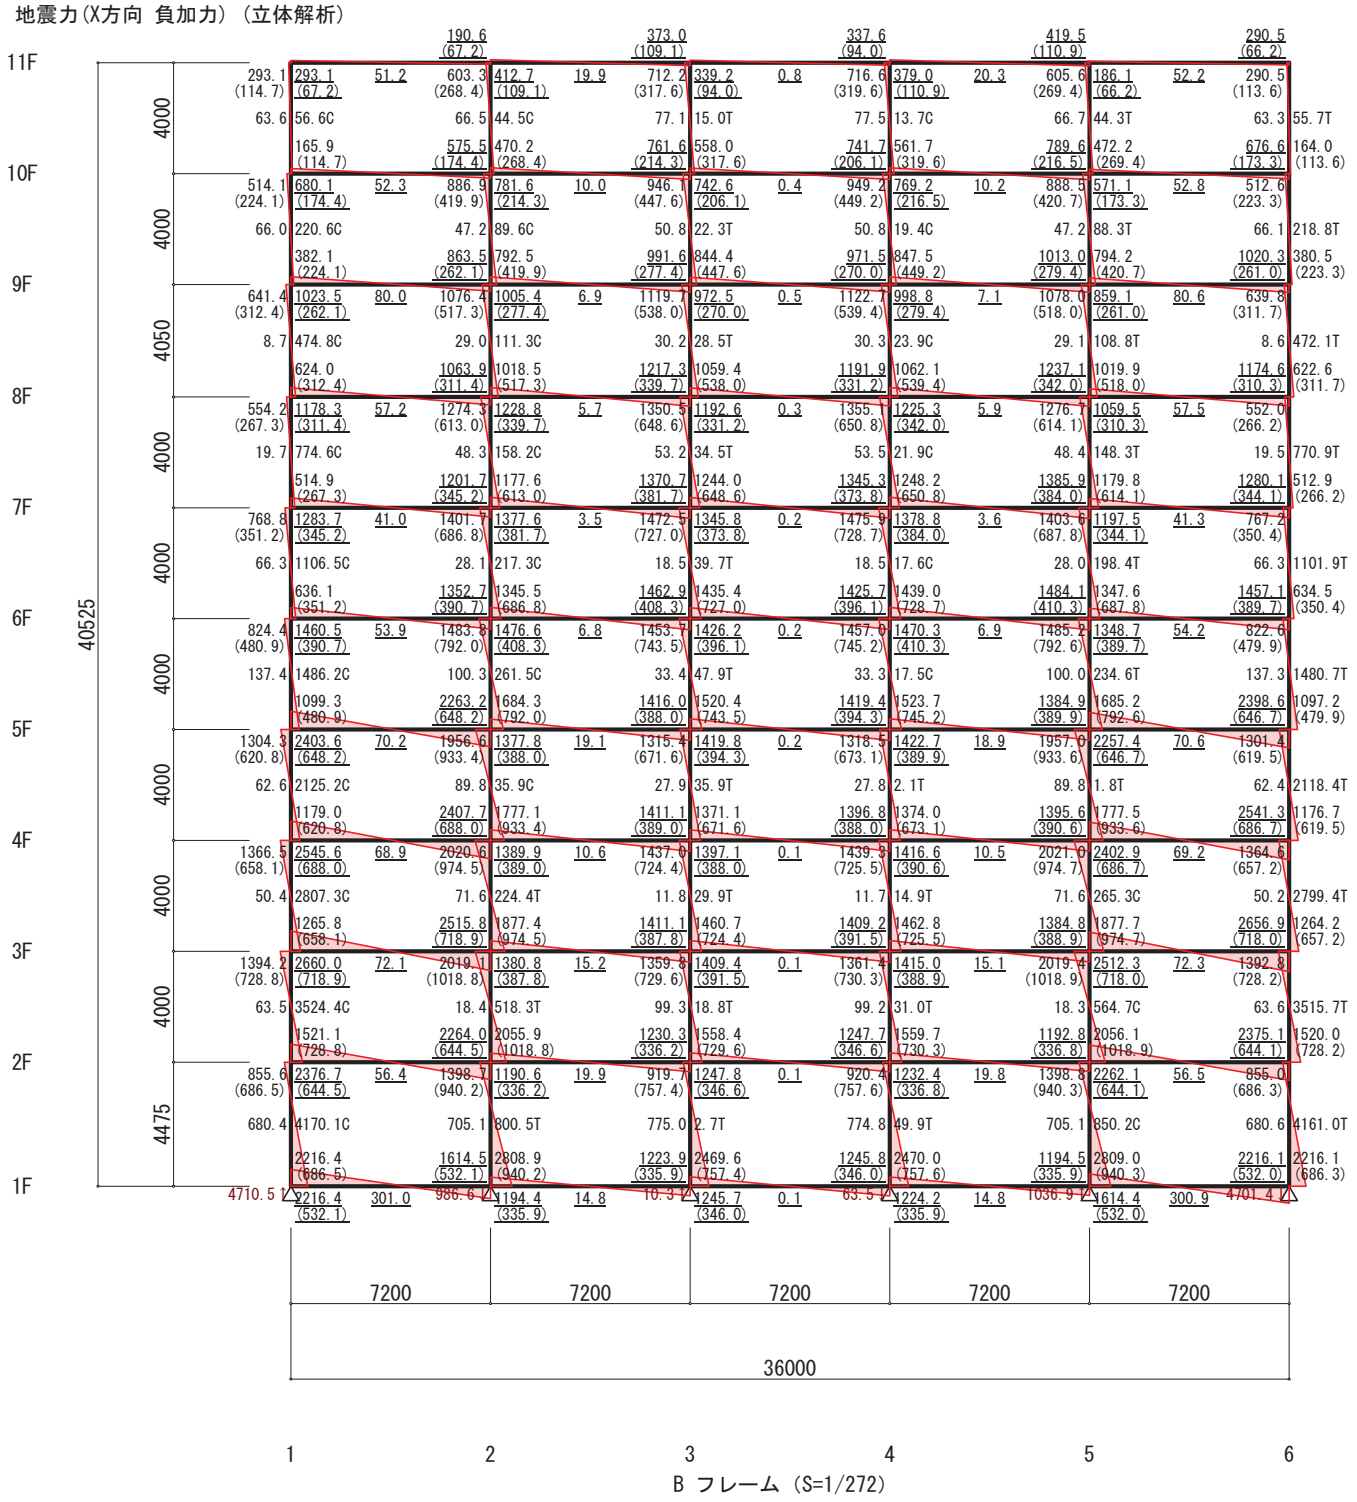

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

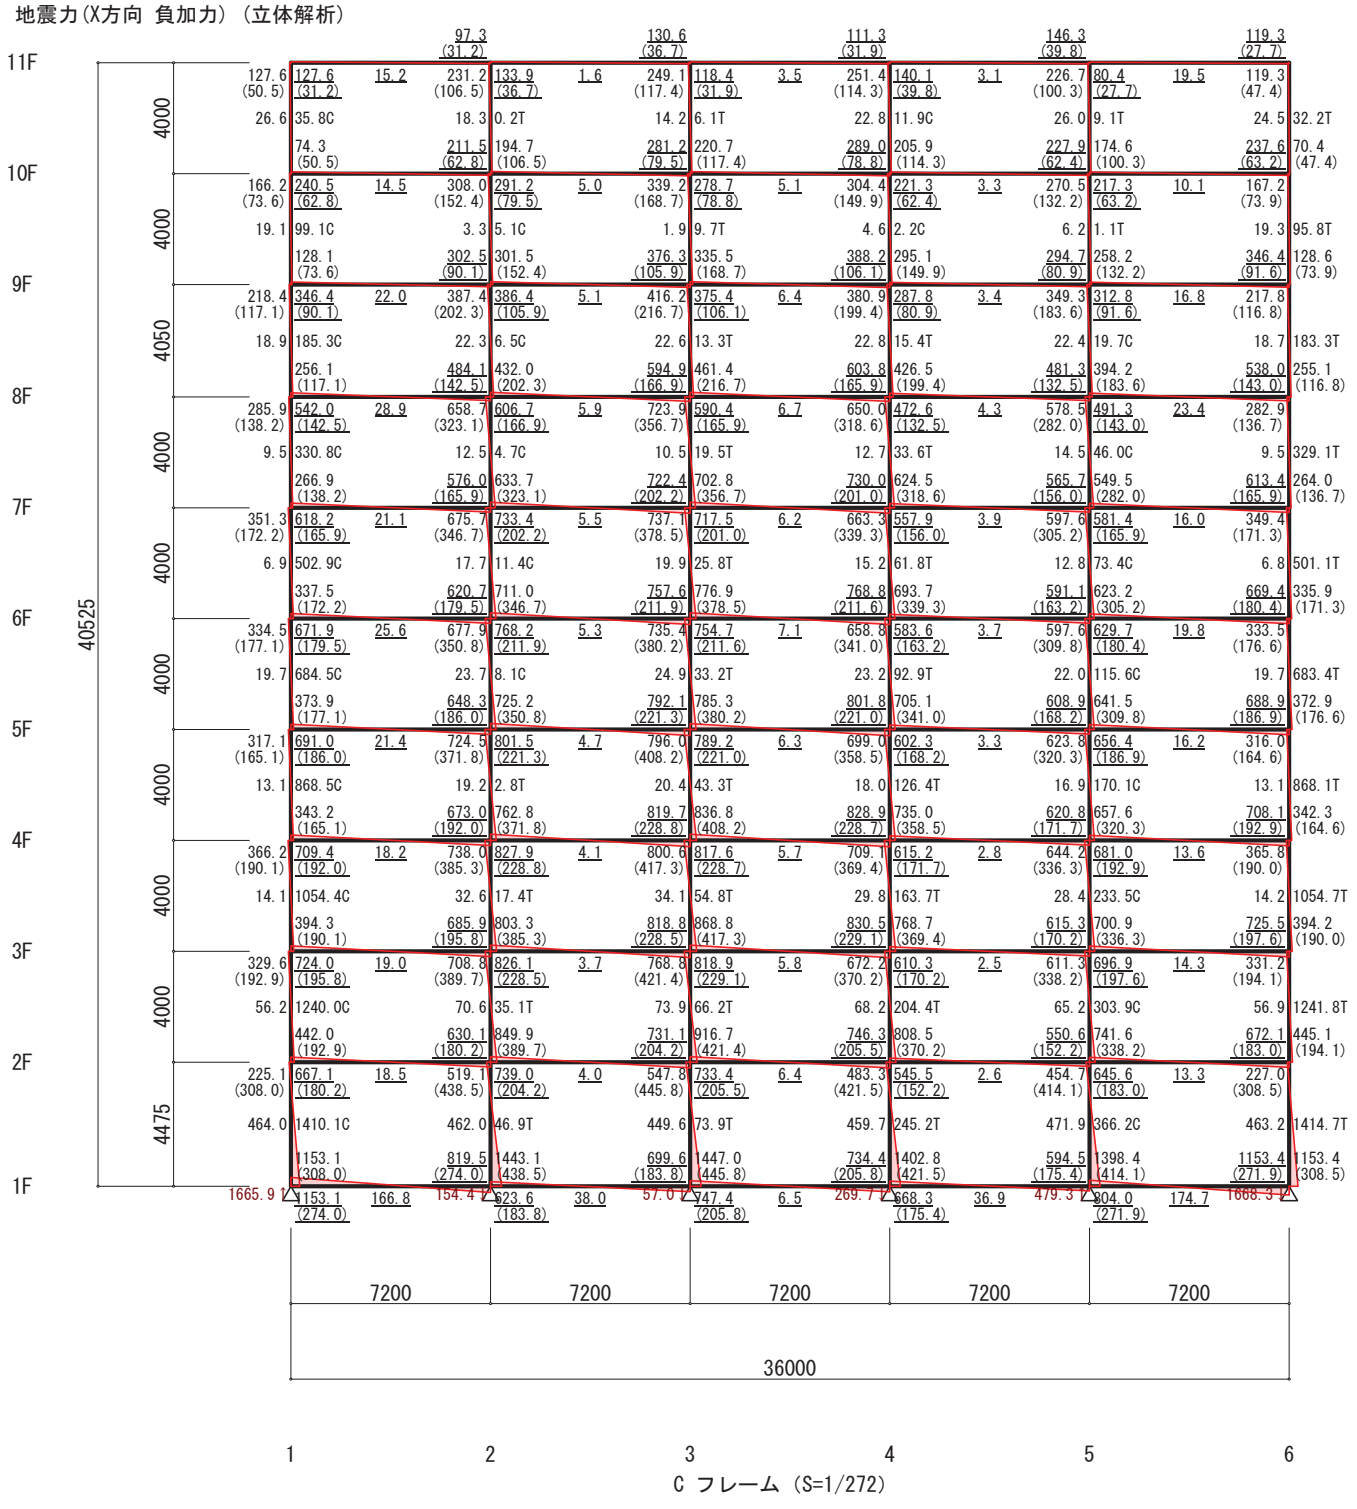

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

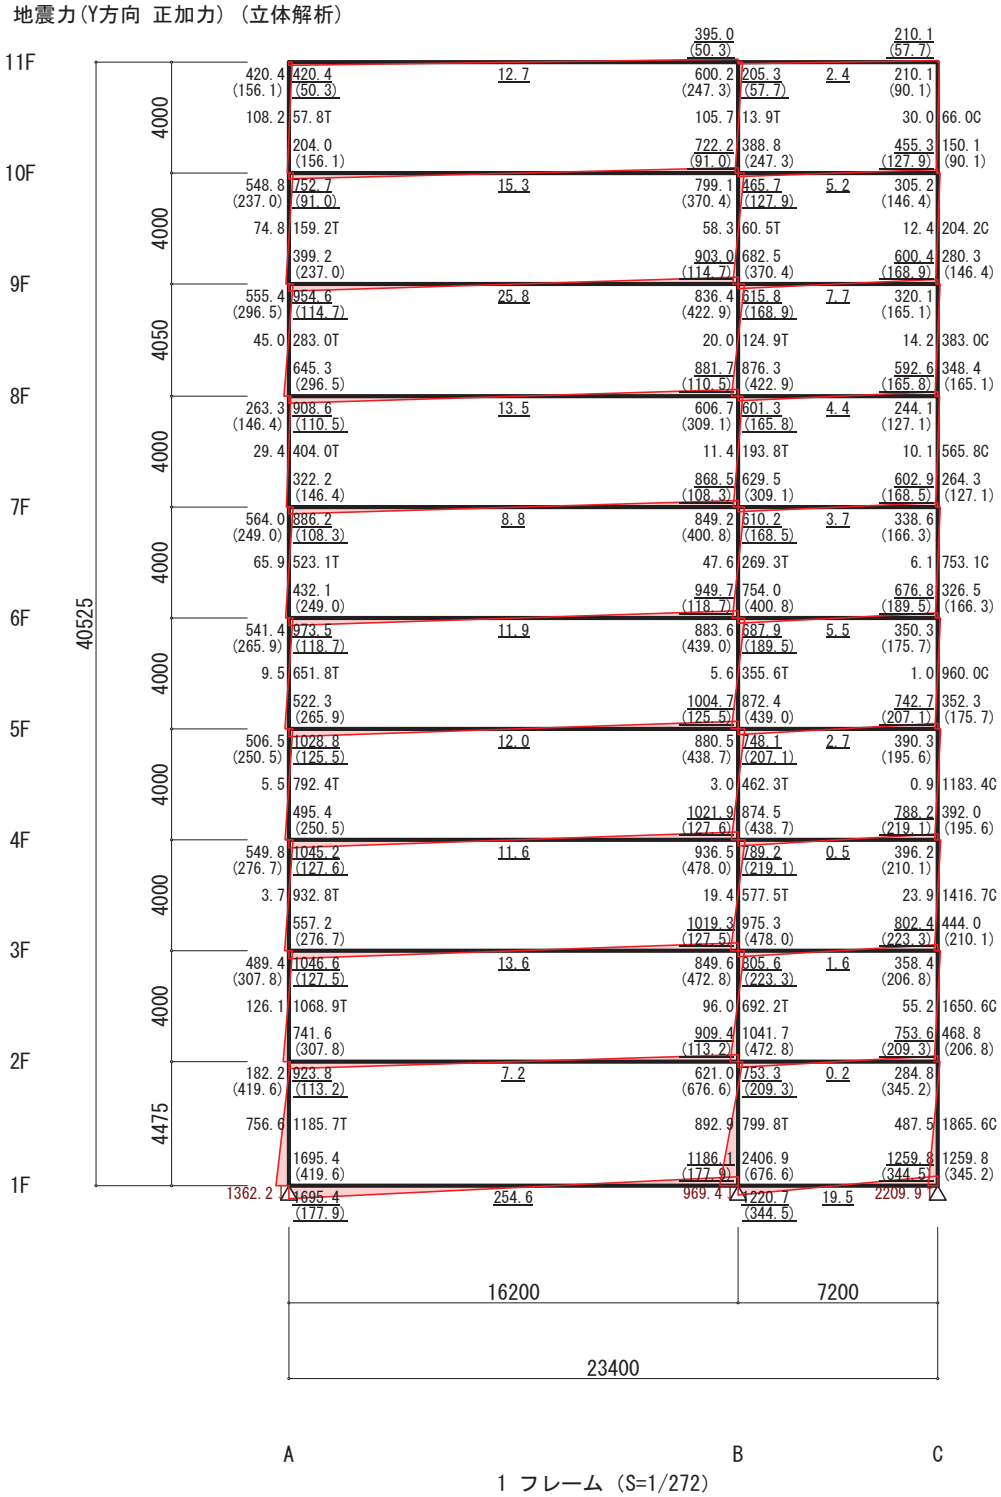

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

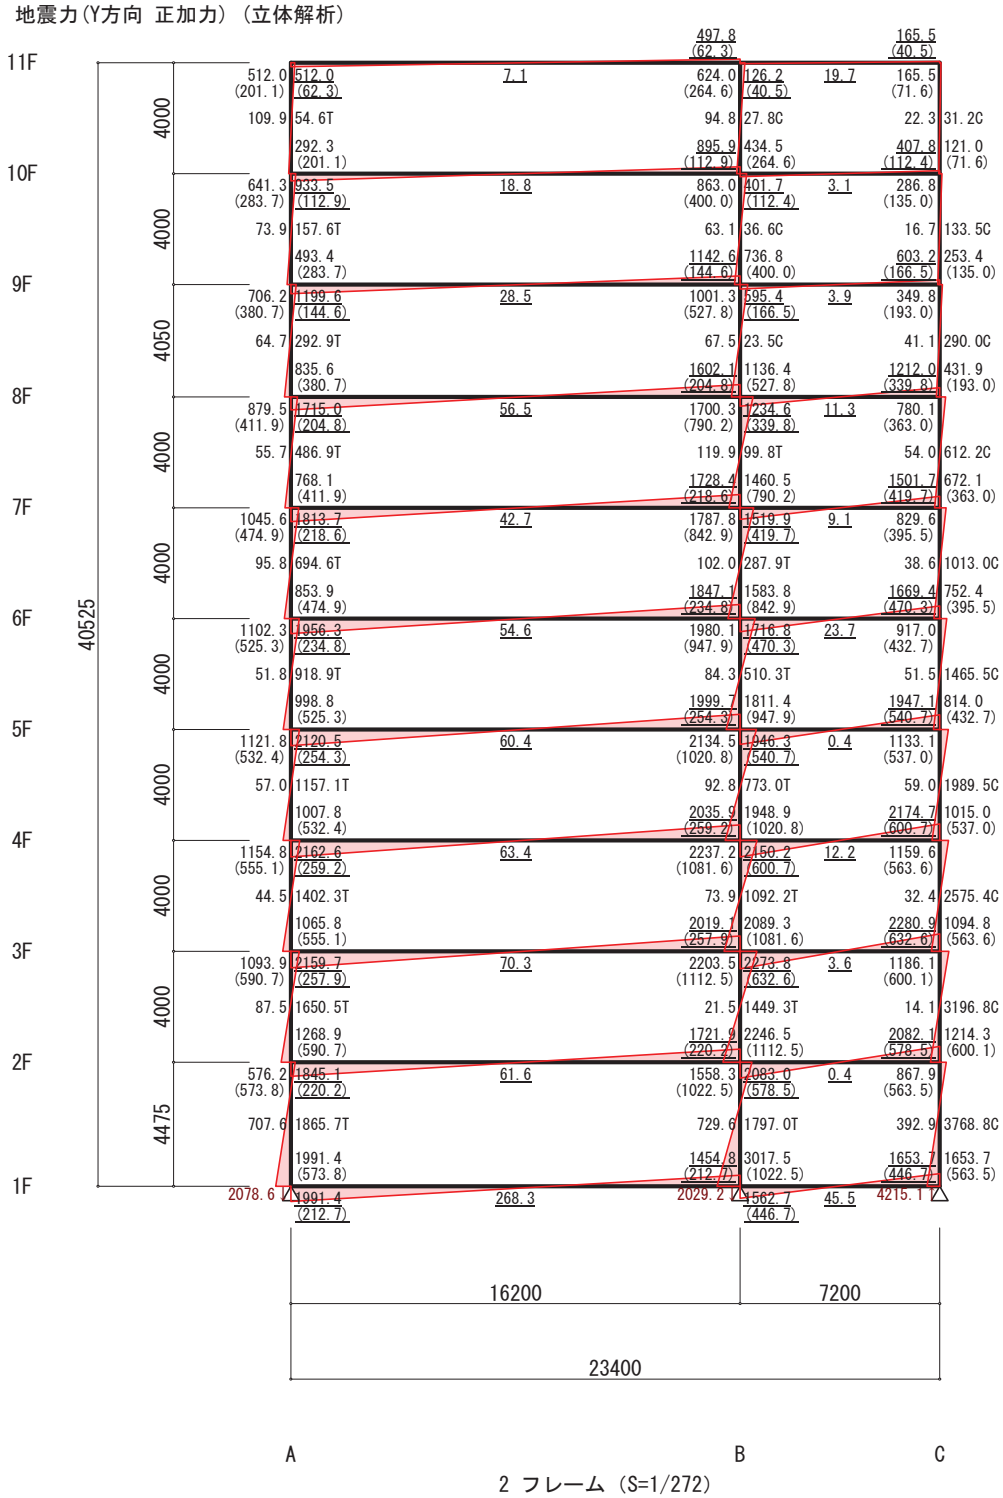

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

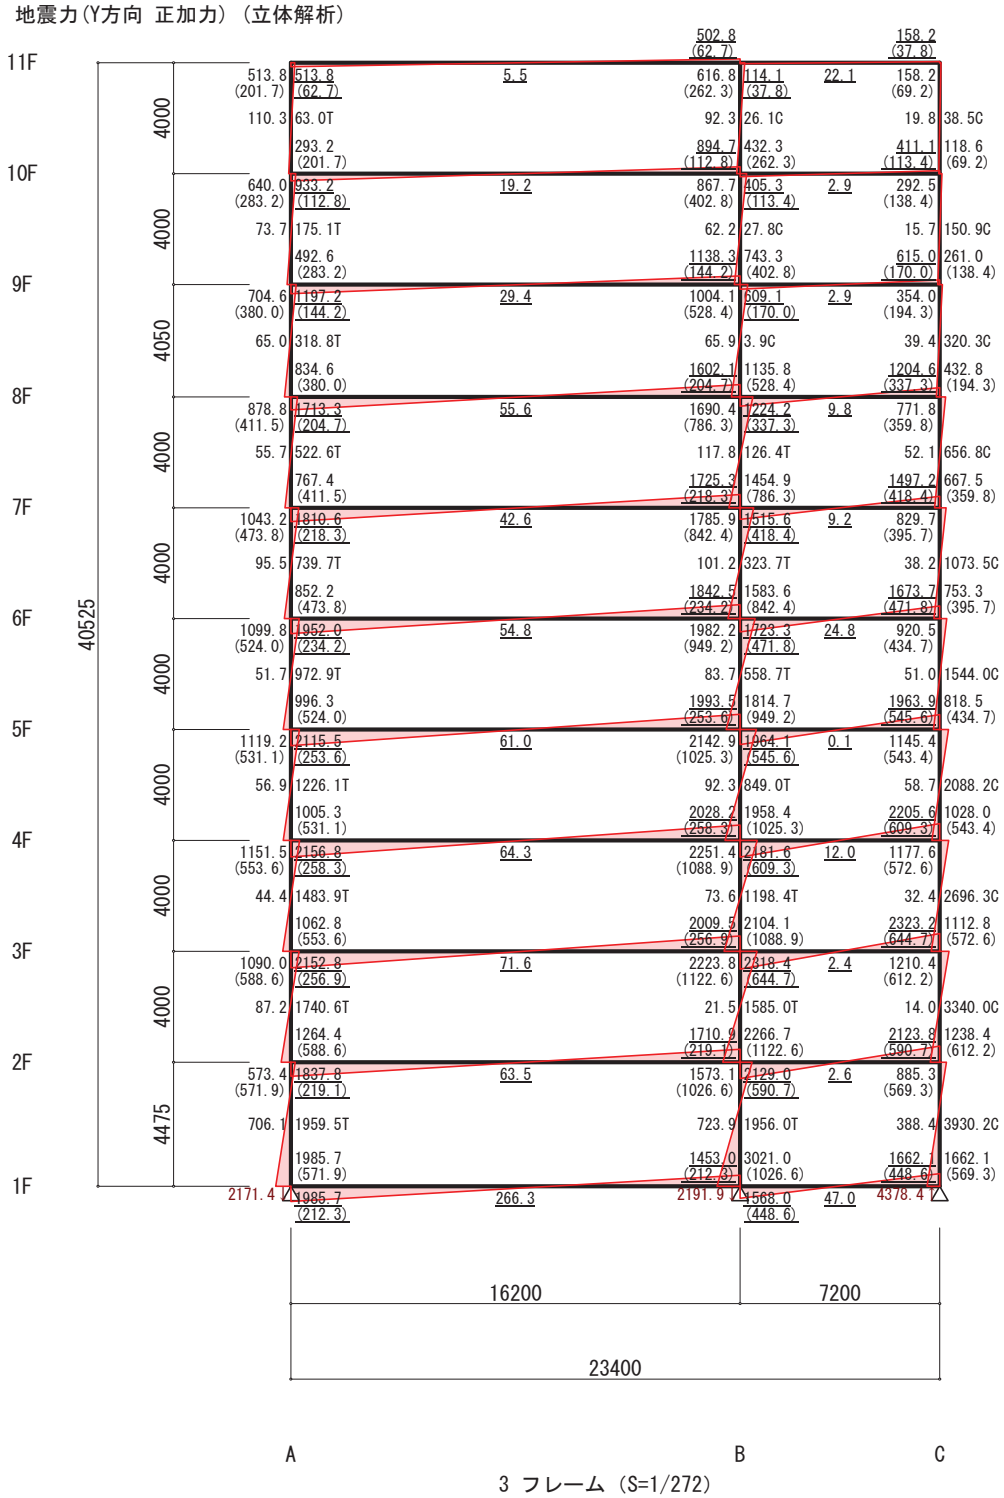

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

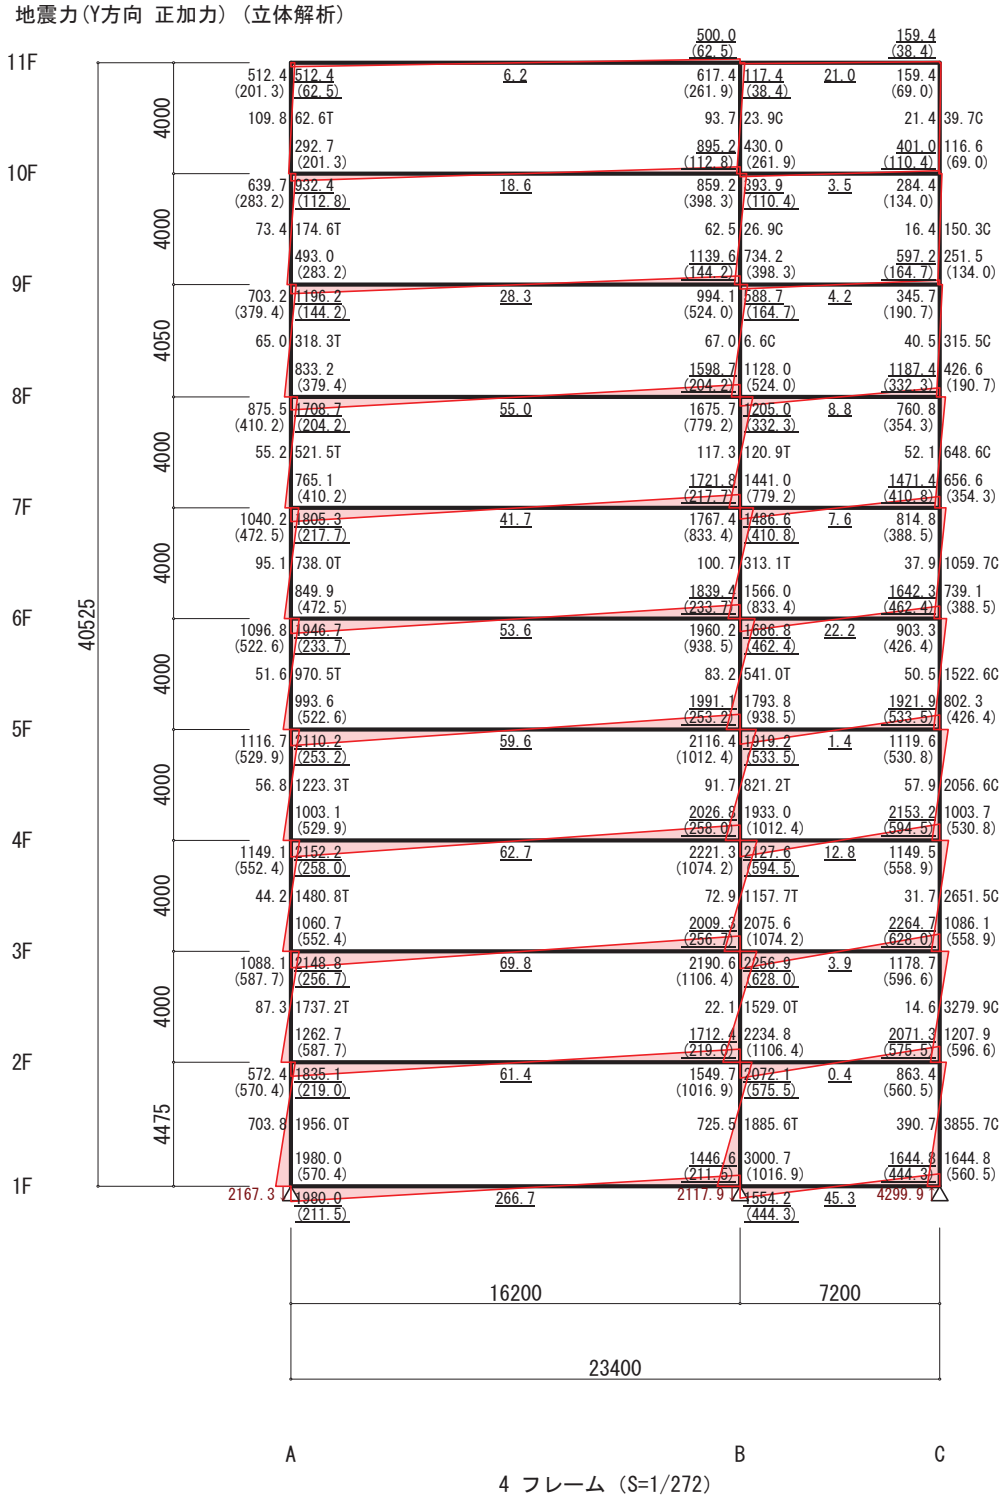

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

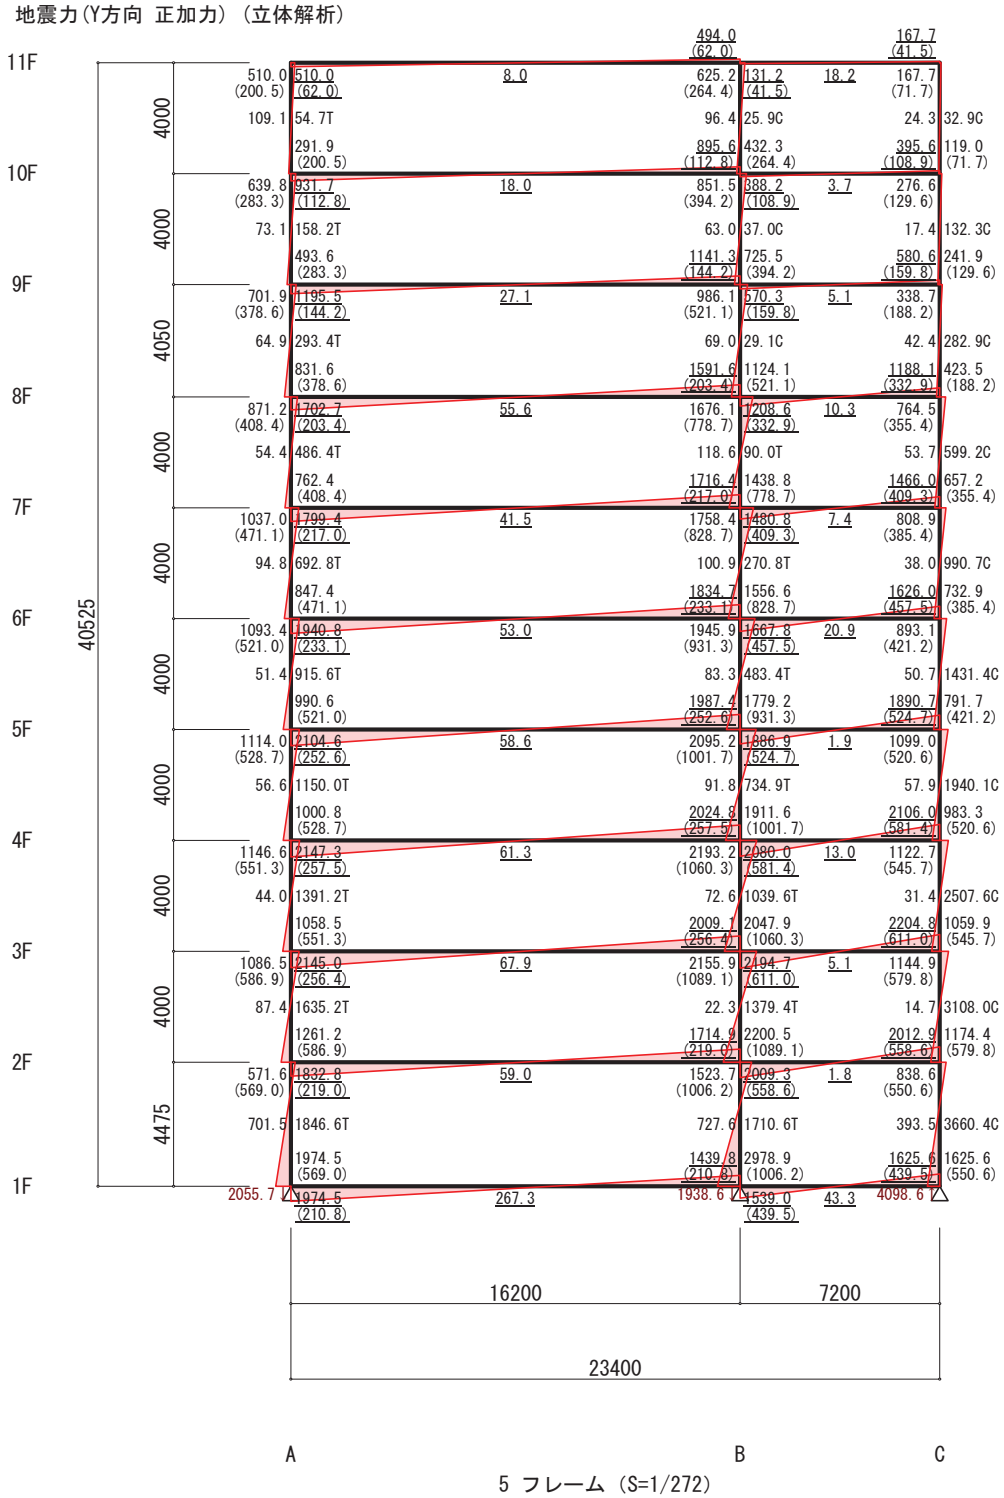

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

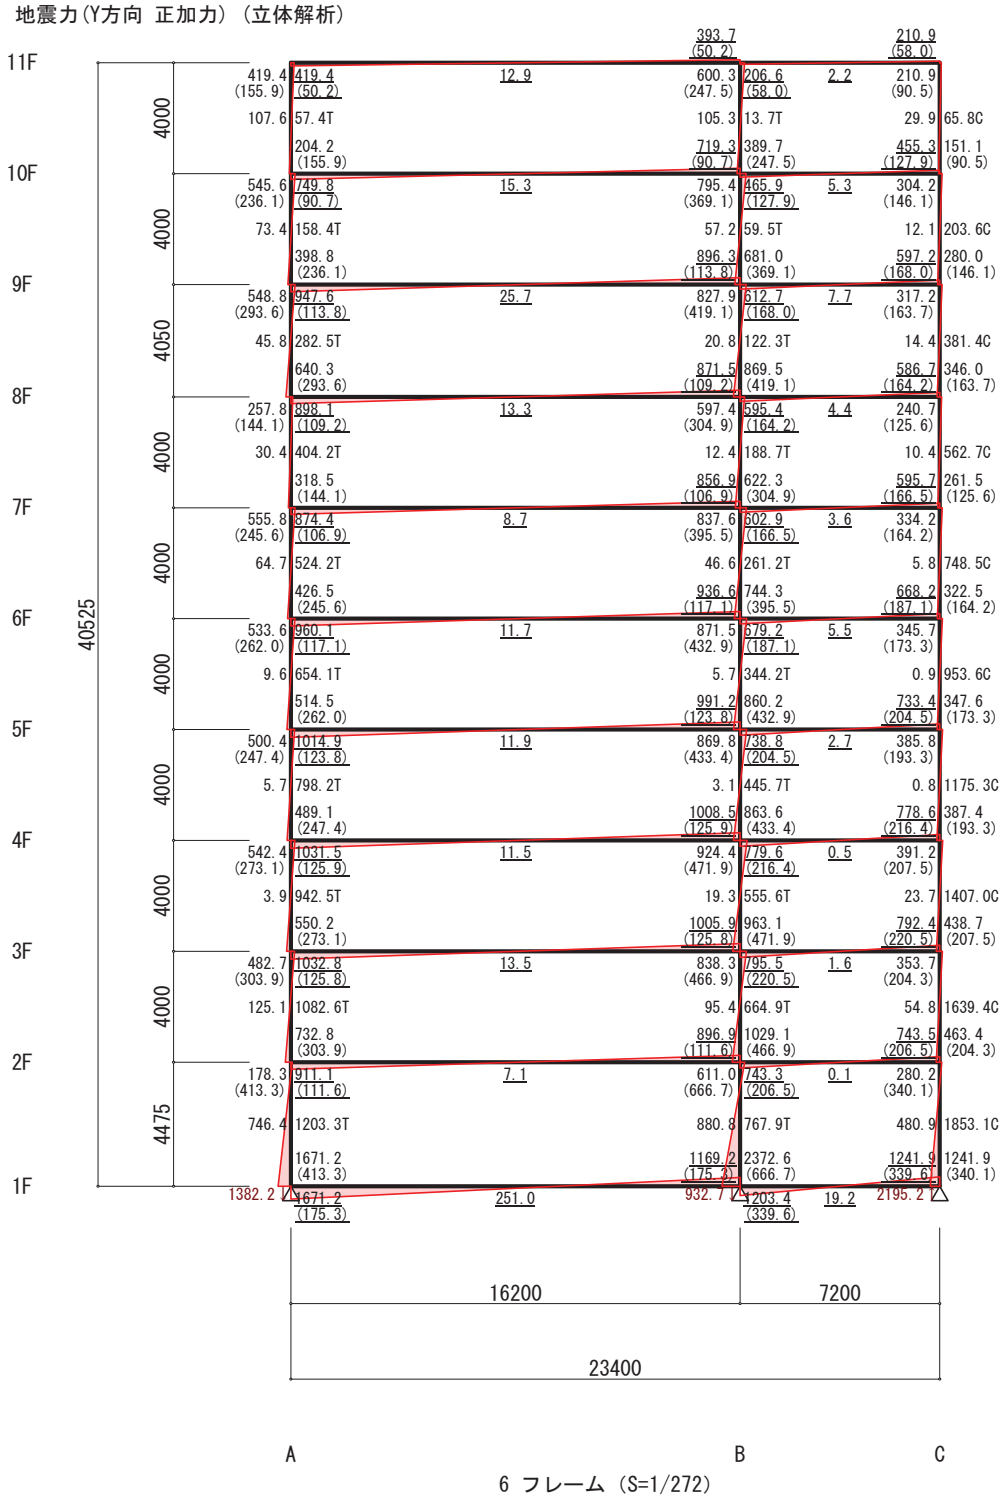

6 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

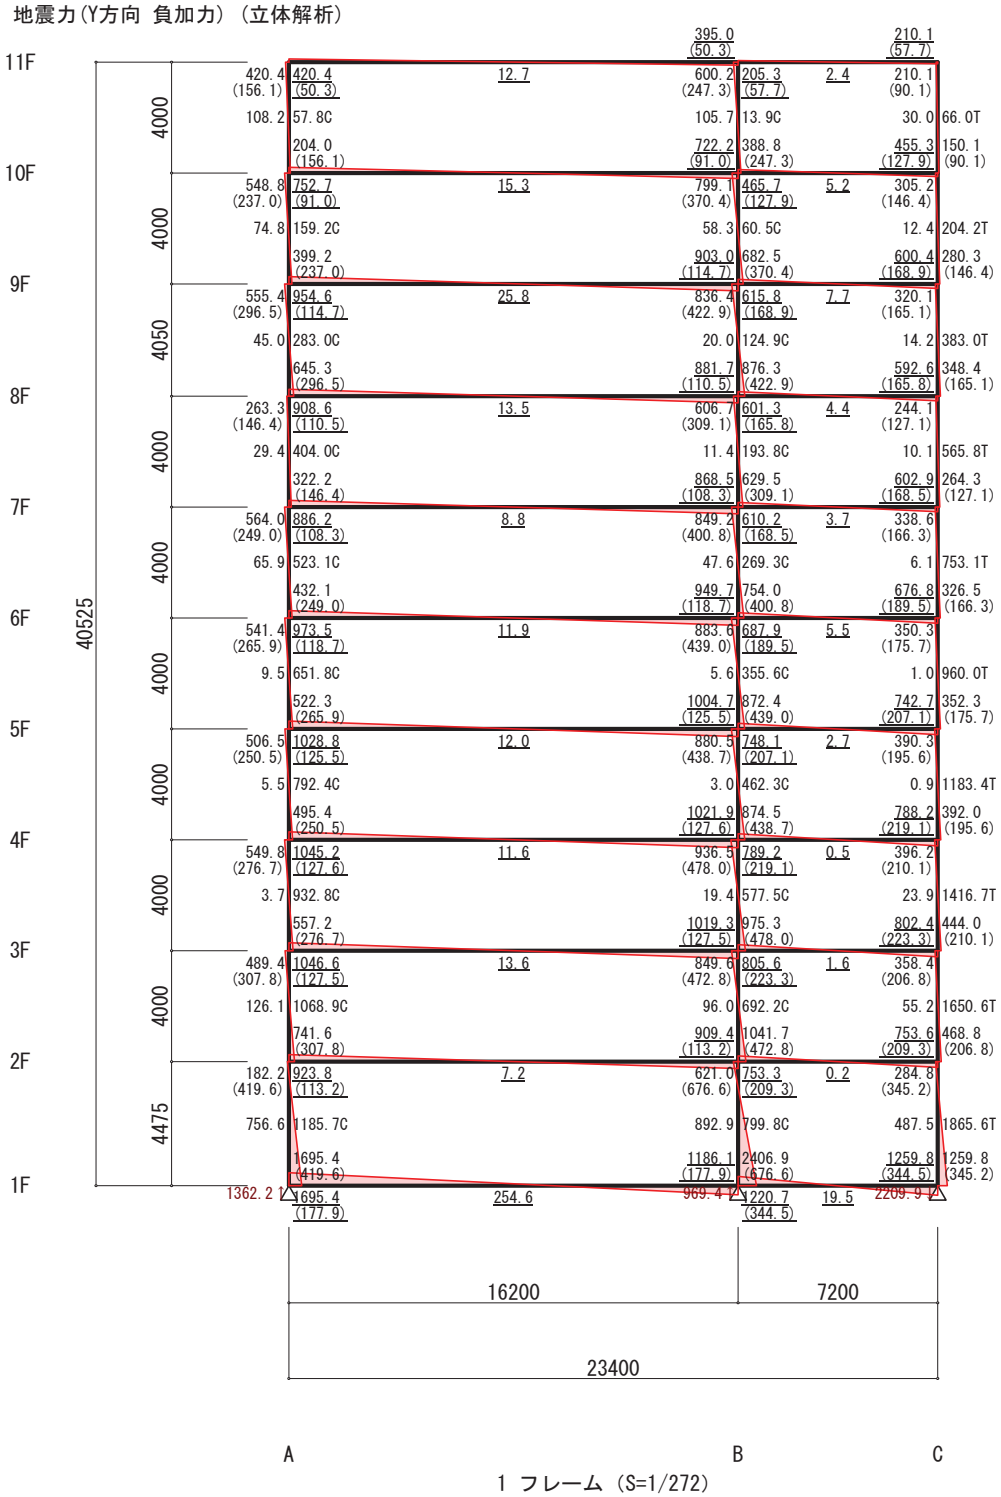

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

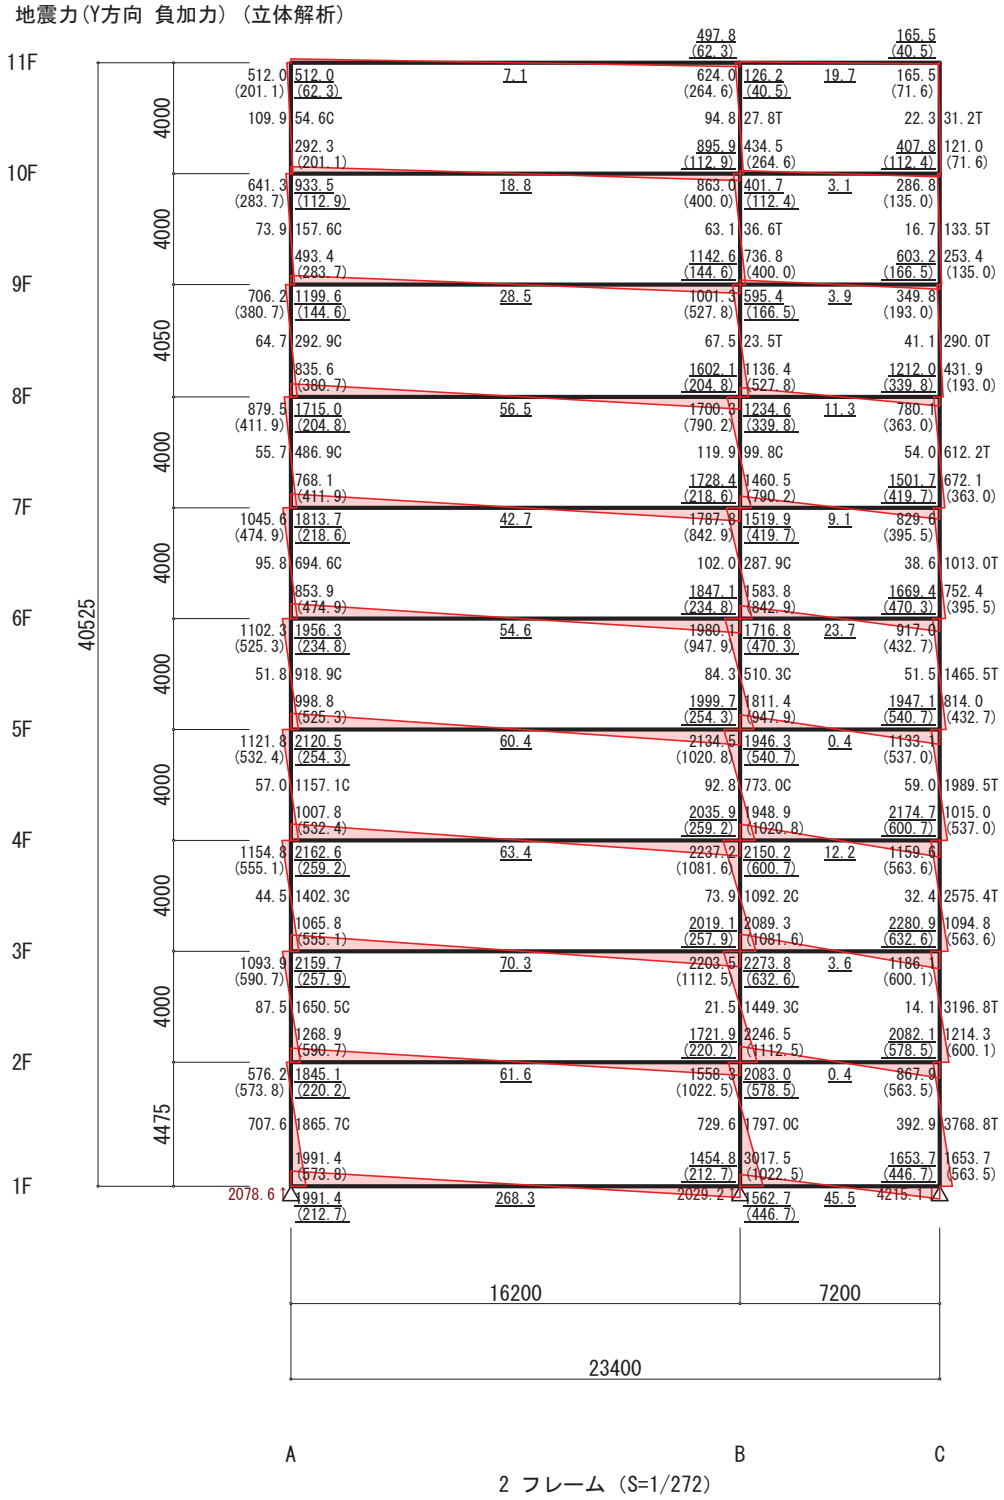

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

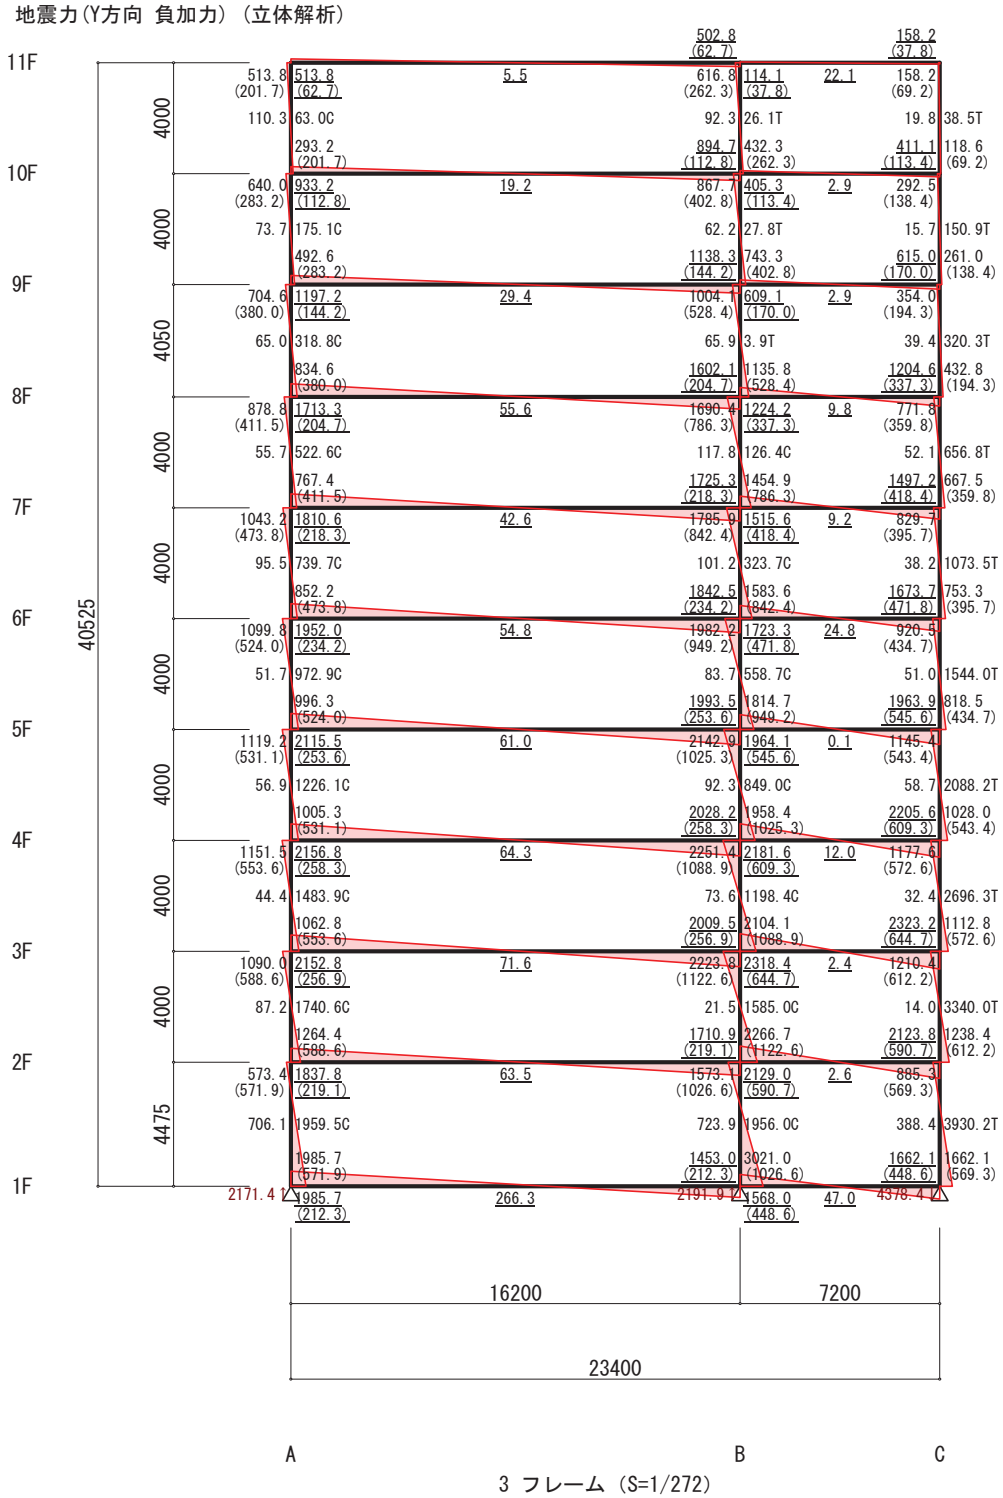

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

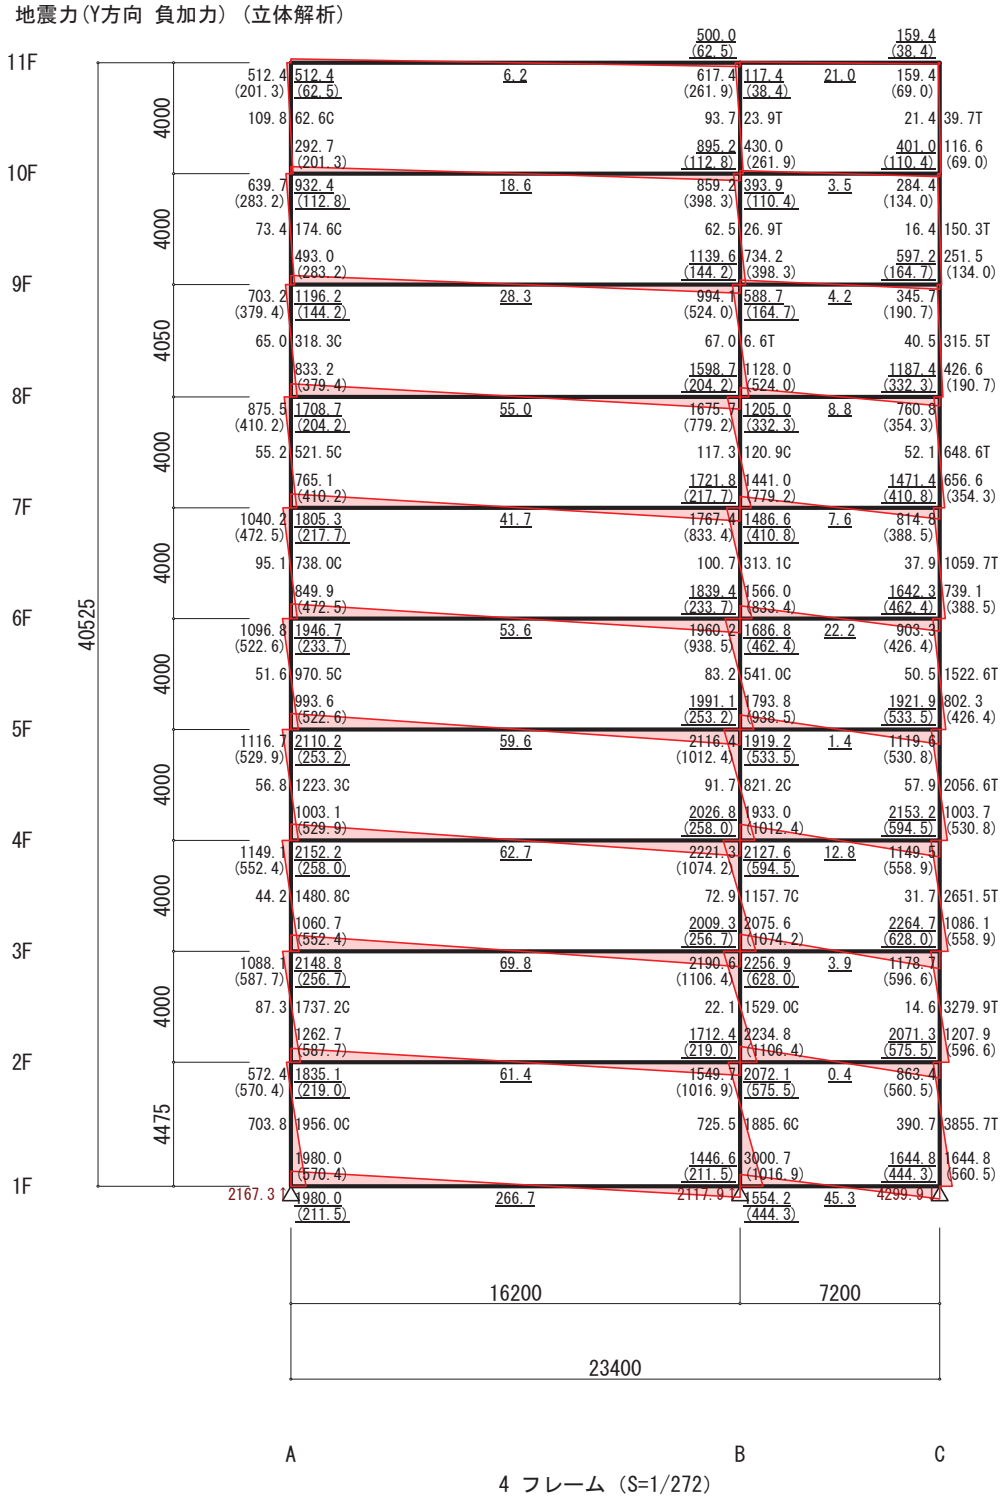

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

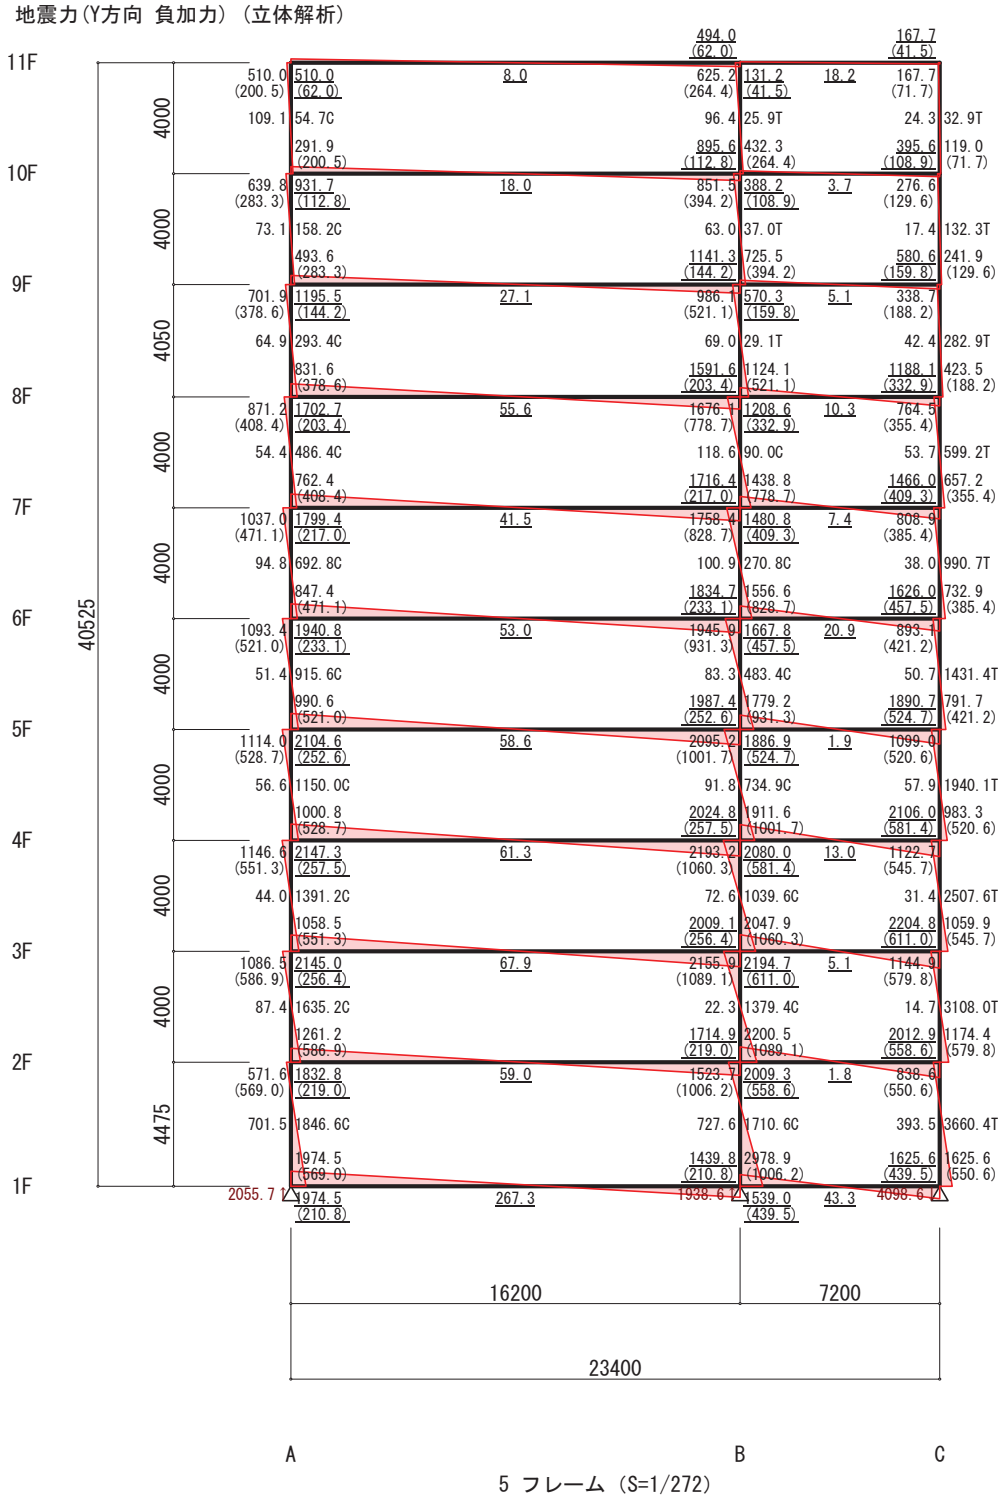

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

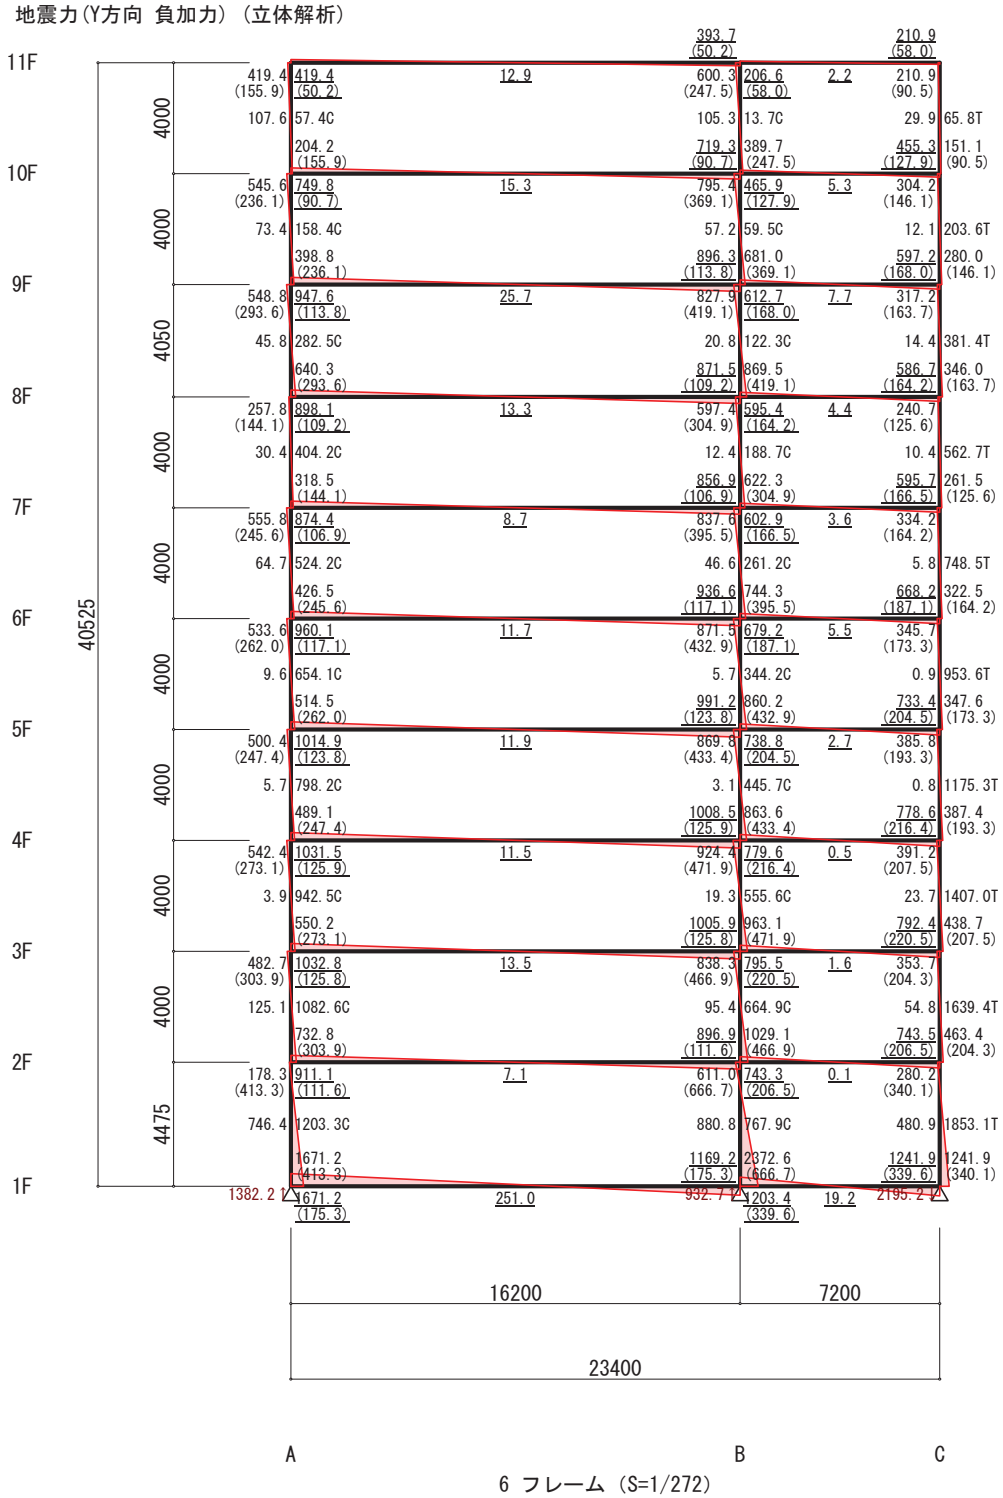

6 フレーム (S=1/272)

A-2.3 部材応力表

G.Ml	: 大梁左端部モーメント	(kN·m)	G.Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN·m)
G.Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN·m)			
G.Nl	: 大梁左端部軸力	(kN·m)	G.Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	: 柱頭モーメント	(kN·m)	C.Mb	: 柱脚モーメント	(kN·m)
C.Mc	: 柱中央モーメント	(kN·m)			
C.Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C.Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W.N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)

W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	-110.7	14.7	50.2	75.3	48.6	0.0	0.0
	2	3	-63.7	69.6	44.3	60.1	61.7	0.0	0.0
	3	4	-73.8	72.1	38.0	61.2	60.7	0.0	0.0
	4	5	-71.3	61.8	44.4	62.2	59.6	0.0	0.0
	5	6	-15.9	109.0	50.5	49.0	74.9	0.0	0.0
10F	1	2	-156.4	-2.0	45.0	89.2	45.2	0.0	0.0
	2	3	-78.2	72.2	45.1	67.0	65.3	0.0	0.0
	3	4	-80.4	77.6	41.4	66.5	65.7	0.0	0.0
	4	5	-74.9	75.5	45.2	66.0	66.2	0.0	0.0
	5	6	-0.1	154.0	45.2	45.8	88.5	0.0	0.0
9F	1	2	-139.1	10.2	47.6	85.1	49.3	0.0	0.0
	2	3	-78.3	72.5	44.9	66.9	65.3	0.0	0.0
	3	4	-80.5	77.6	41.3	66.5	65.7	0.0	0.0
	4	5	-75.4	75.4	44.9	66.1	66.1	0.0	0.0
	5	6	-12.4	136.5	47.8	49.9	84.4	0.0	0.0
8F	1	2	-152.6	3.2	44.3	87.9	46.4	0.0	0.0
	2	3	-84.0	69.8	43.4	68.1	64.1	0.0	0.0
	3	4	-81.7	76.7	41.1	66.8	65.4	0.0	0.0
	4	5	-74.8	79.0	43.4	65.5	66.7	0.0	0.0
	5	6	-7.7	147.6	44.6	47.7	86.6	0.0	0.0
7F	1	2	-155.7	2.3	43.2	88.5	45.9	0.0	0.0
	2	3	-87.3	68.3	42.5	68.7	63.5	0.0	0.0
	3	4	-82.3	76.4	41.0	66.9	65.3	0.0	0.0
	4	5	-74.1	81.5	42.5	65.1	67.1	0.0	0.0
	5	6	-7.8	149.9	43.4	47.4	86.9	0.0	0.0
6F	1	2	-146.2	11.2	43.5	85.9	48.4	0.0	0.0
	2	3	-86.7	69.7	42.2	68.5	63.7	0.0	0.0
	3	4	-81.7	76.9	41.0	66.8	65.4	0.0	0.0
	4	5	-74.5	81.8	42.2	65.1	67.1	0.0	0.0
	5	6	-15.7	141.4	43.7	49.7	84.6	0.0	0.0
5F	1	2	-181.5	-19.4	48.1	98.9	43.1	0.0	0.0
	2	3	-81.5	72.9	43.1	67.3	64.9	0.0	0.0
	3	4	-81.4	77.7	40.8	66.6	65.6	0.0	0.0
	4	5	-76.4	78.1	43.1	65.9	66.3	0.0	0.0
	5	6	14.0	175.8	48.2	44.6	97.4	0.0	0.0
4F	1	2	-165.7	-2.1	47.4	94.3	47.7	0.0	0.0
	2	3	-82.3	73.9	42.2	67.3	64.9	0.0	0.0
	3	4	-80.8	78.2	40.8	66.5	65.7	0.0	0.0
	4	5	-76.5	79.8	42.2	65.7	66.6	0.0	0.0
	5	6	-1.8	161.5	47.5	48.8	93.2	0.0	0.0
3F	1	2	-137.3	25.0	48.0	86.6	55.4	0.0	0.0
	2	3	-81.6	75.7	41.7	66.9	65.3	0.0	0.0
	3	4	-80.5	78.7	40.7	66.4	65.9	0.0	0.0
	4	5	-77.4	79.9	41.7	65.8	66.5	0.0	0.0
	5	6	-27.6	134.6	48.1	56.1	85.9	0.0	0.0
2F	1	2	-115.3	57.5	48.0	82.0	65.9	0.0	0.0
	2	3	-83.8	81.2	43.1	69.4	68.7	0.0	0.0
	3	4	-83.7	82.8	42.3	69.1	68.9	0.0	0.0
	4	5	-82.1	82.9	43.1	68.9	69.1	0.0	0.0
	5	6	-58.7	114.0	48.0	66.2	81.6	0.0	0.0
1F	1	2	-79.7	252.3	169.5	146.4	194.4	0.0	0.0
	2	3	-248.6	211.9	105.3	175.5	165.3	0.0	0.0
	3	4	-215.0	214.5	120.8	170.5	170.4	0.0	0.0
	4	5	-212.4	248.2	105.3	165.5	175.4	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	5	6	-252.9	78.9	169.6	194.6	146.3	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	241.3	158.2	41.5	-55.5	55.5	0.0	0.0
	2	3	356.9	323.4	16.7	-94.5	94.5	0.0	0.0
	3	4	293.5	293.5	-0.0	-81.5	81.5	0.0	0.0
	4	5	323.3	356.8	-16.7	-94.5	94.5	0.0	0.0
	5	6	158.4	241.4	-41.5	-55.5	55.5	0.0	0.0
10F	1	2	559.6	479.0	40.3	-144.3	144.3	0.0	0.0
	2	3	667.7	650.9	8.4	-183.1	183.1	0.0	0.0
	3	4	633.5	633.6	-0.0	-176.0	176.0	0.0	0.0
	4	5	650.8	667.6	-8.4	-183.1	183.1	0.0	0.0
	5	6	479.2	559.7	-40.3	-144.3	144.3	0.0	0.0
9F	1	2	863.6	736.9	63.3	-222.3	222.3	0.0	0.0
	2	3	868.7	856.7	6.0	-239.6	239.6	0.0	0.0
	3	4	839.1	839.2	-0.0	-233.1	233.1	0.0	0.0
	4	5	856.6	868.5	-6.0	-239.6	239.6	0.0	0.0
	5	6	737.1	863.7	-63.3	-222.3	222.3	0.0	0.0
8F	1	2	1036.5	944.0	46.2	-275.1	275.1	0.0	0.0
	2	3	1090.2	1080.9	4.7	-301.5	301.5	0.0	0.0
	3	4	1059.1	1059.1	-0.0	-294.2	294.2	0.0	0.0
	4	5	1080.8	1090.1	-4.7	-301.5	301.5	0.0	0.0
	5	6	944.1	1036.6	-46.2	-275.1	275.1	0.0	0.0
7F	1	2	1145.6	1078.8	33.4	-308.9	308.9	0.0	0.0
	2	3	1232.0	1226.7	2.6	-341.5	341.5	0.0	0.0
	3	4	1204.9	1204.9	-0.0	-334.7	334.7	0.0	0.0
	4	5	1226.6	1231.8	-2.6	-341.4	341.4	0.0	0.0
	5	6	1079.0	1145.7	-33.4	-309.0	309.0	0.0	0.0
6F	1	2	1286.6	1199.7	43.4	-345.3	345.3	0.0	0.0
	2	3	1308.5	1297.1	5.7	-361.9	361.9	0.0	0.0
	3	4	1264.9	1264.9	-0.0	-351.4	351.4	0.0	0.0
	4	5	1297.0	1308.4	-5.7	-361.9	361.9	0.0	0.0
	5	6	1199.9	1286.7	-43.4	-345.4	345.4	0.0	0.0
5F	1	2	2102.3	1990.0	56.1	-568.4	568.4	0.0	0.0
	2	3	1200.1	1232.1	-16.0	-337.8	337.8	0.0	0.0
	3	4	1235.5	1235.5	-0.0	-343.2	343.2	0.0	0.0
	4	5	1232.0	1199.9	16.0	-337.8	337.8	0.0	0.0
	5	6	1990.2	2102.4	-56.1	-568.4	568.4	0.0	0.0
4F	1	2	2201.8	2093.1	54.4	-596.5	596.5	0.0	0.0
	2	3	1198.0	1215.1	-8.5	-335.2	335.2	0.0	0.0
	3	4	1202.7	1202.7	-0.0	-334.1	334.1	0.0	0.0
	4	5	1215.0	1197.9	8.5	-335.1	335.1	0.0	0.0
	5	6	2093.2	2201.9	-54.4	-596.5	596.5	0.0	0.0
3F	1	2	2301.5	2187.0	57.3	-623.4	623.4	0.0	0.0
	2	3	1188.7	1213.3	-12.3	-333.6	333.6	0.0	0.0
	3	4	1211.5	1211.5	-0.0	-336.5	336.5	0.0	0.0
	4	5	1213.3	1188.6	12.3	-333.6	333.6	0.0	0.0
	5	6	2187.1	2301.6	-57.3	-623.4	623.4	0.0	0.0
2F	1	2	2087.5	2000.3	43.6	-567.7	567.7	0.0	0.0
	2	3	1040.3	1072.9	-16.3	-293.5	293.5	0.0	0.0
	3	4	1087.8	1087.8	-0.0	-302.2	302.2	0.0	0.0
	4	5	1072.8	1040.2	16.3	-293.5	293.5	0.0	0.0
	5	6	2000.3	2087.6	-43.6	-567.8	567.8	0.0	0.0
1F	1	2	2025.0	1487.1	268.9	-487.8	487.8	0.0	0.0
	2	3	1099.4	1127.4	-14.0	-309.3	309.3	0.0	0.0
	3	4	1148.6	1148.6	0.0	-319.1	319.1	0.0	0.0
	4	5	1127.4	1099.4	14.0	-309.3	309.3	0.0	0.0
	5	6	1487.1	2025.0	-268.9	-487.8	487.8	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	-241.3	-158.2	-41.5	55.5	-55.5	0.0	0.0
	2	3	-356.9	-323.4	-16.7	94.5	-94.5	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	3	4	-293.5	-293.5	0.0	81.5	-81.5	0.0	0.0
	4	5	-323.3	-356.8	16.7	94.5	-94.5	0.0	0.0
	5	6	-158.4	-241.4	41.5	55.5	-55.5	0.0	0.0
10F	1	2	-559.6	-479.0	-40.3	144.3	-144.3	0.0	0.0
	2	3	-667.7	-650.9	-8.4	183.1	-183.1	0.0	0.0
	3	4	-633.5	-633.6	0.0	176.0	-176.0	0.0	0.0
	4	5	-650.8	-667.6	8.4	183.1	-183.1	0.0	0.0
	5	6	-479.2	-559.7	40.3	144.3	-144.3	0.0	0.0
9F	1	2	-863.6	-736.9	-63.3	222.3	-222.3	0.0	0.0
	2	3	-868.7	-856.7	-6.0	239.6	-239.6	0.0	0.0
	3	4	-839.1	-839.2	0.0	233.1	-233.1	0.0	0.0
	4	5	-856.6	-868.5	6.0	239.6	-239.6	0.0	0.0
	5	6	-737.1	-863.7	63.3	222.3	-222.3	0.0	0.0
8F	1	2	-1036.5	-944.0	-46.2	275.1	-275.1	0.0	0.0
	2	3	-1090.2	-1080.9	-4.7	301.5	-301.5	0.0	0.0
	3	4	-1059.1	-1059.1	0.0	294.2	-294.2	0.0	0.0
	4	5	-1080.8	-1090.1	4.7	301.5	-301.5	0.0	0.0
	5	6	-944.1	-1036.6	46.2	275.1	-275.1	0.0	0.0
7F	1	2	-1145.6	-1078.8	-33.4	308.9	-308.9	0.0	0.0
	2	3	-1232.0	-1226.7	-2.6	341.5	-341.5	0.0	0.0
	3	4	-1204.9	-1204.9	0.0	334.7	-334.7	0.0	0.0
	4	5	-1226.6	-1231.8	2.6	341.4	-341.4	0.0	0.0
	5	6	-1079.0	-1145.7	33.4	309.0	-309.0	0.0	0.0
6F	1	2	-1286.6	-1199.7	-43.4	345.3	-345.3	0.0	0.0
	2	3	-1308.5	-1297.1	-5.7	361.9	-361.9	0.0	0.0
	3	4	-1264.9	-1264.9	0.0	351.4	-351.4	0.0	0.0
	4	5	-1297.0	-1308.4	5.7	361.9	-361.9	0.0	0.0
	5	6	-1199.9	-1286.7	43.4	345.4	-345.4	0.0	0.0
5F	1	2	-2102.3	-1990.0	-56.1	568.4	-568.4	0.0	0.0
	2	3	-1200.1	-1232.1	16.0	337.8	-337.8	0.0	0.0
	3	4	-1235.5	-1235.5	0.0	343.2	-343.2	0.0	0.0
	4	5	-1232.0	-1199.9	-16.0	337.8	-337.8	0.0	0.0
	5	6	-1990.2	-2102.4	56.1	568.4	-568.4	0.0	0.0
4F	1	2	-2201.8	-2093.1	-54.4	596.5	-596.5	0.0	0.0
	2	3	-1198.0	-1215.1	8.5	335.2	-335.2	0.0	0.0
	3	4	-1202.7	-1202.7	0.0	334.1	-334.1	0.0	0.0
	4	5	-1215.0	-1197.9	-8.5	335.1	-335.1	0.0	0.0
	5	6	-2093.2	-2201.9	54.4	596.5	-596.5	0.0	0.0
3F	1	2	-2301.5	-2187.0	-57.3	623.4	-623.4	0.0	0.0
	2	3	-1188.7	-1213.3	12.3	333.6	-333.6	0.0	0.0
	3	4	-1211.5	-1211.5	0.0	336.5	-336.5	0.0	0.0
	4	5	-1213.3	-1188.6	-12.3	333.6	-333.6	0.0	0.0
	5	6	-2187.1	-2301.6	57.3	623.4	-623.4	0.0	0.0
2F	1	2	-2087.5	-2000.3	-43.6	567.7	-567.7	0.0	0.0
	2	3	-1040.3	-1072.9	16.3	293.5	-293.5	0.0	0.0
	3	4	-1087.8	-1087.8	0.0	302.2	-302.2	0.0	0.0
	4	5	-1072.8	-1040.2	-16.3	293.5	-293.5	0.0	0.0
	5	6	-2000.3	-2087.6	43.6	567.8	-567.8	0.0	0.0
1F	1	2	-2025.0	-1487.1	-268.9	487.8	-487.8	0.0	0.0
	2	3	-1099.4	-1127.4	14.0	309.3	-309.3	0.0	0.0
	3	4	-1148.6	-1148.6	-0.0	319.1	-319.1	0.0	0.0
	4	5	-1127.4	-1099.4	-14.0	309.3	-309.3	0.0	0.0
	5	6	-1487.1	-2025.0	268.9	487.8	-487.8	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	110.7	87.5	-11.6	-49.6	49.6	-350.5	350.5
		2	49.0	43.0	-3.0	-23.0	23.0	-526.0	526.0
		3	4.2	4.1	-0.0	-2.1	2.1	-540.8	540.8
		4	-0.7	-1.1	-0.2	0.5	-0.5	-540.7	540.7
		5	-46.0	-40.4	2.8	21.6	-21.6	-525.9	525.9
		6	-109.0	-86.1	11.4	48.8	-48.8	-350.4	350.4
9F	10F	1	68.9	71.4	1.3	-35.1	35.1	-745.2	745.2
		2	37.2	35.7	-0.8	-18.2	18.2	-1003.0	1003.0
		3	4.1	3.9	-0.1	-2.0	2.0	-1037.6	1037.6

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	4	-1.6	-1.5	0.1	0.8	-0.8	-1037.9	1037.9
		5	-35.0	-33.6	0.7	17.2	-17.2	-1003.3	1003.3
		6	-67.9	-70.5	-1.3	34.6	-34.6	-744.9	744.9
8F	9F	1	67.8	57.8	-5.0	-31.0	31.0	-1135.3	1135.3
		2	32.5	28.8	-1.8	-15.1	15.1	-1481.2	1481.2
		3	4.1	3.6	-0.3	-1.9	1.9	-1531.5	1531.5
		4	-0.8	-1.0	-0.1	0.5	-0.5	-1532.1	1532.1
		5	-29.4	-26.4	1.5	13.8	-13.8	-1481.9	1481.9
		6	-66.0	-56.8	4.6	30.3	-30.3	-1134.7	1134.7
7F	8F	1	94.8	85.2	-4.8	-45.0	45.0	-1540.2	1540.2
		2	52.0	47.2	-2.4	-24.8	24.8	-1979.9	1979.9
		3	8.3	7.6	-0.3	-4.0	4.0	-2047.3	2047.3
		4	-0.9	-0.9	-0.0	0.4	-0.4	-2048.4	2048.4
		5	-44.9	-40.7	2.1	21.4	-21.4	-1981.5	1981.5
		6	-90.8	-81.6	4.6	43.1	-43.1	-1539.0	1539.0
6F	7F	1	70.6	72.6	1.0	-35.8	35.8	-1954.6	1954.6
		2	37.8	37.3	-0.2	-18.8	18.8	-2489.6	2489.6
		3	6.3	7.0	0.4	-3.3	3.3	-2573.6	2573.6
		4	-1.3	-0.9	0.2	0.6	-0.6	-2574.8	2574.8
		5	-33.0	-31.5	0.7	16.1	-16.1	-2491.8	2491.8
		6	-68.3	-69.4	-0.5	34.4	-34.4	-1952.6	1952.6
5F	6F	1	73.6	80.3	3.3	-38.5	38.5	-2365.9	2365.9
		2	38.1	44.4	3.1	-20.6	20.6	-2999.7	2999.7
		3	5.1	5.1	0.0	-2.6	2.6	-3098.0	3098.0
		4	-1.5	-0.2	0.6	0.4	-0.4	-3099.5	3099.5
		5	-34.5	-39.1	-2.3	18.4	-18.4	-3002.5	3002.5
		6	-72.0	-76.6	-2.3	37.2	-37.2	-2363.2	2363.2
4F	5F	1	101.2	85.9	-7.7	-46.8	46.8	-2789.4	2789.4
		2	56.5	46.7	-4.9	-25.8	25.8	-3503.4	3503.4
		3	3.3	4.0	0.3	-1.8	1.8	-3623.9	3623.9
		4	-1.1	-0.6	0.2	0.4	-0.4	-3625.5	3625.5
		5	-53.0	-42.6	5.2	23.9	-23.9	-3507.4	3507.4
		6	-99.2	-83.1	8.1	45.6	-45.6	-2785.7	2785.7
3F	4F	1	79.8	72.0	-3.9	-37.9	37.9	-3206.3	3206.3
		2	37.8	31.5	-3.1	-17.3	17.3	-4008.3	4008.3
		3	3.0	3.3	0.2	-1.6	1.6	-4146.1	4146.1
		4	-1.2	-0.6	0.3	0.4	-0.4	-4147.8	4147.8
		5	-35.4	-28.4	3.5	15.9	-15.9	-4013.1	4013.1
		6	-78.4	-69.8	4.3	37.1	-37.1	-3201.9	3201.9
2F	3F	1	65.3	52.9	-6.2	-29.5	29.5	-3613.9	3613.9
		2	25.1	20.9	-2.1	-11.5	11.5	-4516.4	4516.4
		3	1.5	1.4	-0.1	-0.7	0.7	-4664.2	4664.2
		4	-0.7	0.4	0.5	0.1	-0.1	-4666.1	4666.1
		5	-23.9	-18.9	2.5	10.7	-10.7	-4521.9	4521.9
		6	-64.8	-51.4	6.7	29.0	-29.0	-3609.1	3609.1
1F	2F	1	62.4	79.7	8.6	-31.8	31.8	-4026.6	4026.6
		2	5.4	-3.7	-4.6	-0.4	0.4	-5033.6	5033.6
		3	1.2	3.0	0.9	-0.9	0.9	-5184.2	5184.2
		4	-1.2	-2.1	-0.5	0.7	-0.7	-5186.5	5186.5
		5	-5.3	4.7	5.0	0.1	-0.1	-5039.7	5039.7
		6	-62.7	-78.9	-8.1	31.6	-31.6	-4021.6	4021.6

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	-241.3	-129.5	55.9	92.7	-92.7	61.5	-61.5
		2	-515.2	-394.3	60.4	227.4	-227.4	42.2	-42.2
		3	-616.9	-476.3	70.3	273.3	-273.3	-11.9	11.9
		4	-616.8	-476.2	70.3	273.3	-273.3	12.0	-12.0
		5	-515.1	-394.3	60.4	227.4	-227.4	-42.3	42.3
		6	-241.4	-129.6	55.9	92.7	-92.7	-61.5	61.5
9F	10F	1	-430.0	-305.1	62.5	183.8	-183.8	215.5	-215.5
		2	-752.5	-662.8	44.8	353.8	-353.8	87.4	-87.4
		3	-808.2	-712.2	48.0	380.1	-380.1	-17.0	17.0
		4	-808.1	-712.1	48.0	380.1	-380.1	17.1	-17.1
		5	-752.5	-662.8	44.8	353.8	-353.8	-87.5	87.5

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	6	-430.1	-305.2	62.5	183.8	-183.8	-215.6	215.6
8F	9F	1	-558.4	-527.9	15.3	268.2	-268.2	449.7	-449.7
		2	-942.8	-878.5	32.1	449.7	-449.7	112.6	-112.6
		3	-983.7	-916.5	33.6	469.2	-469.2	-20.9	20.9
		4	-983.6	-916.4	33.6	469.2	-469.2	21.0	-21.0
		5	-942.8	-878.5	32.1	449.7	-449.7	-112.8	112.8
		6	-558.5	-528.0	15.3	268.3	-268.3	-449.7	449.7
7F	8F	1	-508.6	-454.2	27.2	240.7	-240.7	733.4	-733.4
		2	-1155.7	-1050.8	52.4	551.6	-551.6	146.7	-146.7
		3	-1223.5	-1108.8	57.4	583.1	-583.1	-25.7	25.7
		4	-1223.4	-1108.7	57.4	583.0	-583.0	25.9	-25.9
		5	-1155.7	-1050.8	52.4	551.6	-551.6	-147.2	147.2
		6	-508.6	-454.3	27.2	240.7	-240.7	-733.5	733.5
6F	7F	1	-691.3	-578.5	56.4	317.5	-317.5	1049.4	-1049.4
		2	-1260.0	-1213.8	23.1	618.5	-618.5	186.3	-186.3
		3	-1322.9	-1295.8	13.5	654.7	-654.7	-30.0	30.0
		4	-1322.8	-1295.8	13.5	654.6	-654.6	30.4	-30.4
		5	-1260.0	-1213.8	23.1	618.4	-618.4	-187.0	187.0
		6	-691.4	-578.5	56.4	317.5	-317.5	-1049.5	1049.5
5F	6F	1	-708.1	-985.7	-138.8	423.5	-423.5	1403.7	-1403.7
		2	-1294.5	-1503.2	-104.4	699.4	-699.4	211.9	-211.9
		3	-1266.2	-1350.4	-42.1	654.1	-654.1	-37.4	37.4
		4	-1266.1	-1350.3	-42.1	654.1	-654.1	37.8	-37.8
		5	-1294.4	-1503.2	-104.4	699.4	-699.4	-212.8	212.8
		6	-708.1	-985.8	-138.8	423.5	-423.5	-1403.9	1403.9
4F	5F	1	-1116.5	-1021.3	47.6	534.5	-534.5	1983.2	-1983.2
		2	-1686.9	-1542.2	72.3	807.3	-807.3	-6.9	6.9
		3	-1117.2	-1180.5	-31.6	574.4	-574.4	-28.0	28.0
		4	-1117.2	-1180.4	-31.6	574.4	-574.4	28.4	-28.4
		5	-1686.9	-1542.2	72.3	807.3	-807.3	5.9	-5.9
		6	-1116.6	-1021.3	47.6	534.5	-534.5	-1983.4	1983.4
3F	4F	1	-1180.5	-1093.9	43.3	568.6	-568.6	2591.6	-2591.6
		2	-1748.9	-1626.5	61.2	843.8	-843.8	-255.5	255.5
		3	-1237.3	-1257.8	-10.3	623.8	-623.8	-24.7	24.7
		4	-1237.3	-1257.8	-10.3	623.8	-623.8	25.0	-25.0
		5	-1748.9	-1626.5	61.2	843.8	-843.8	254.2	-254.2
		6	-1180.6	-1094.0	43.3	568.6	-568.6	-2591.9	2591.9
2F	3F	1	-1207.6	-1316.8	-54.6	631.1	-631.1	3227.1	-3227.1
		2	-1749.2	-1776.6	-13.7	881.5	-881.5	-532.1	532.1
		3	-1167.0	-1332.2	-82.6	624.8	-624.8	-17.2	17.2
		4	-1167.0	-1332.2	-82.6	624.8	-624.8	17.5	-17.5
		5	-1749.2	-1776.7	-13.7	881.5	-881.5	530.6	-530.6
		6	-1207.7	-1316.8	-54.6	631.1	-631.1	-3227.5	3227.5
1F	2F	1	-770.7	-2025.0	-627.1	624.7	-624.7	3803.8	-3803.8
		2	-1263.9	-2586.6	-661.3	860.4	-860.4	-796.7	796.7
		3	-828.5	-2276.0	-723.8	693.8	-693.8	-5.2	5.2
		4	-828.5	-2276.0	-723.8	693.7	-693.7	5.5	-5.5
		5	-1263.9	-2586.6	-661.3	860.4	-860.4	795.1	-795.1
		6	-770.8	-2025.0	-627.1	624.7	-624.7	-3804.2	3804.2

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	241.3	129.5	-55.9	-92.7	92.7	-61.5	61.5
		2	515.2	394.3	-60.4	-227.4	227.4	-42.2	42.2
		3	616.9	476.3	-70.3	-273.3	273.3	11.9	-11.9
		4	616.8	476.2	-70.3	-273.3	273.3	-12.0	12.0
		5	515.1	394.3	-60.4	-227.4	227.4	42.3	-42.3
		6	241.4	129.6	-55.9	-92.7	92.7	61.5	-61.5
9F	10F	1	430.0	305.1	-62.5	-183.8	183.8	-215.5	215.5
		2	752.5	662.8	-44.8	-353.8	353.8	-87.4	87.4
		3	808.2	712.2	-48.0	-380.1	380.1	17.0	-17.0
		4	808.1	712.1	-48.0	-380.1	380.1	-17.1	17.1
		5	752.5	662.8	-44.8	-353.8	353.8	87.5	-87.5
		6	430.1	305.2	-62.5	-183.8	183.8	215.6	-215.6
8F	9F	1	558.4	527.9	-15.3	-268.2	268.2	-449.7	449.7

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	2	942.8	878.5	-32.1	-449.7	449.7	-112.6	112.6
		3	983.7	916.5	-33.6	-469.2	469.2	20.9	-20.9
		4	983.6	916.4	-33.6	-469.2	469.2	-21.0	21.0
		5	942.8	878.5	-32.1	-449.7	449.7	112.8	-112.8
		6	558.5	528.0	-15.3	-268.3	268.3	449.7	-449.7
7F	8F	1	508.6	454.2	-27.2	-240.7	240.7	-733.4	733.4
		2	1155.7	1050.8	-52.4	-551.6	551.6	-146.7	146.7
		3	1223.5	1108.8	-57.4	-583.1	583.1	25.7	-25.7
		4	1223.4	1108.7	-57.4	-583.0	583.0	-25.9	25.9
		5	1155.7	1050.8	-52.4	-551.6	551.6	147.2	-147.2
		6	508.6	454.3	-27.2	-240.7	240.7	733.5	-733.5
6F	7F	1	691.3	578.5	-56.4	-317.5	317.5	-1049.4	1049.4
		2	1260.0	1213.8	-23.1	-618.5	618.5	-186.3	186.3
		3	1322.9	1295.8	-13.5	-654.7	654.7	30.0	-30.0
		4	1322.8	1295.8	-13.5	-654.6	654.6	-30.4	30.4
		5	1260.0	1213.8	-23.1	-618.4	618.4	187.0	-187.0
		6	691.4	578.5	-56.4	-317.5	317.5	1049.5	-1049.5
5F	6F	1	708.1	985.7	138.8	-423.5	423.5	-1403.7	1403.7
		2	1294.5	1503.2	104.4	-699.4	699.4	-211.9	211.9
		3	1266.2	1350.4	42.1	-654.1	654.1	37.4	-37.4
		4	1266.1	1350.3	42.1	-654.1	654.1	-37.8	37.8
		5	1294.4	1503.2	104.4	-699.4	699.4	212.8	-212.8
		6	708.1	985.8	138.8	-423.5	423.5	1403.9	-1403.9
4F	5F	1	1116.5	1021.3	-47.6	-534.5	534.5	-1983.2	1983.2
		2	1686.9	1542.2	-72.3	-807.3	807.3	6.9	-6.9
		3	1117.2	1180.5	31.6	-574.4	574.4	28.0	-28.0
		4	1117.2	1180.4	31.6	-574.4	574.4	-28.4	28.4
		5	1686.9	1542.2	-72.3	-807.3	807.3	-5.9	5.9
		6	1116.6	1021.3	-47.6	-534.5	534.5	1983.4	-1983.4
3F	4F	1	1180.5	1093.9	-43.3	-568.6	568.6	-2591.6	2591.6
		2	1748.9	1626.5	-61.2	-843.8	843.8	255.5	-255.5
		3	1237.3	1257.8	10.3	-623.8	623.8	24.7	-24.7
		4	1237.3	1257.8	10.3	-623.8	623.8	-25.0	25.0
		5	1748.9	1626.5	-61.2	-843.8	843.8	-254.2	254.2
		6	1180.6	1094.0	-43.3	-568.6	568.6	2591.9	-2591.9
2F	3F	1	1207.6	1316.8	54.6	-631.1	631.1	-3227.1	3227.1
		2	1749.2	1776.6	13.7	-881.5	881.5	532.1	-532.1
		3	1167.0	1332.2	82.6	-624.8	624.8	17.2	-17.2
		4	1167.0	1332.2	82.6	-624.8	624.8	-17.5	17.5
		5	1749.2	1776.7	13.7	-881.5	881.5	-530.6	530.6
		6	1207.7	1316.8	54.6	-631.1	631.1	3227.5	-3227.5
1F	2F	1	770.7	2025.0	627.1	-624.7	624.7	-3803.8	3803.8
		2	1263.9	2586.6	661.3	-860.4	860.4	796.7	-796.7
		3	828.5	2276.0	723.8	-693.8	693.8	5.2	-5.2
		4	828.5	2276.0	723.8	-693.7	693.7	-5.5	5.5
		5	1263.9	2586.6	661.3	-860.4	860.4	-795.1	795.1
		6	770.8	2025.0	627.1	-624.7	624.7	3804.2	-3804.2

==========

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	-140.5	25.2	68.8	98.9	66.8	0.0	0.0
	2	3	-91.4	84.7	61.8	82.7	80.9	0.0	0.0
	3	4	-85.8	106.0	53.9	79.0	84.6	0.0	0.0
	4	5	-88.0	95.5	58.0	80.8	82.8	0.0	0.0
	5	6	-33.8	133.1	68.2	69.1	96.6	0.0	0.0
10F	1	2	-184.8	-25.4	45.6	97.4	39.0	0.0	0.0
	2	3	-85.0	62.4	49.6	70.3	64.0	0.0	0.0
	3	4	-65.9	92.2	44.3	63.5	70.8	0.0	0.0
	4	5	-62.6	89.4	47.4	63.4	70.8	0.0	0.0
	5	6	13.6	173.4	45.3	42.2	94.2	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	1	2	-158.8	-7.3	49.5	91.2	45.1	0.0	0.0
	2	3	-85.4	63.1	49.1	70.2	64.0	0.0	0.0
	3	4	-66.7	91.1	44.4	63.7	70.5	0.0	0.0
	4	5	-64.0	89.5	46.6	63.6	70.7	0.0	0.0
	5	6	-3.5	148.7	49.2	48.0	88.3	0.0	0.0
8F	1	2	-172.1	-13.2	45.8	93.9	42.4	0.0	0.0
	2	3	-92.3	61.2	46.6	71.4	62.8	0.0	0.0
	3	4	-65.8	93.4	43.7	63.3	70.9	0.0	0.0
	4	5	-59.8	96.9	45.0	62.0	72.3	0.0	0.0
	5	6	2.2	161.5	45.6	45.4	90.9	0.0	0.0
7F	1	2	-174.4	-13.2	44.7	94.2	42.1	0.0	0.0
	2	3	-96.1	60.4	45.1	72.1	62.1	0.0	0.0
	3	4	-66.1	94.1	43.2	63.2	71.0	0.0	0.0
	4	5	-57.8	100.9	44.0	61.1	73.1	0.0	0.0
	5	6	2.4	163.9	44.5	45.1	91.3	0.0	0.0
6F	1	2	-162.4	-1.9	45.0	91.0	45.4	0.0	0.0
	2	3	-95.0	62.4	44.7	71.6	62.6	0.0	0.0
	3	4	-67.4	92.8	43.2	63.6	70.6	0.0	0.0
	4	5	-60.2	99.2	43.6	61.7	72.5	0.0	0.0
	5	6	-7.8	153.0	44.8	48.0	88.3	0.0	0.0
5F	1	2	-202.7	-37.8	49.7	105.4	38.6	0.0	0.0
	2	3	-88.4	66.7	45.8	70.1	64.1	0.0	0.0
	3	4	-69.0	92.0	42.8	63.9	70.3	0.0	0.0
	4	5	-64.1	93.2	44.7	63.1	71.2	0.0	0.0
	5	6	24.3	189.7	49.4	42.3	101.7	0.0	0.0
4F	1	2	-184.1	-17.6	48.9	100.0	44.0	0.0	0.0
	2	3	-88.7	69.0	44.5	69.9	64.4	0.0	0.0
	3	4	-71.1	90.1	42.7	64.5	69.8	0.0	0.0
	4	5	-66.7	92.6	43.7	63.5	70.7	0.0	0.0
	5	6	6.5	173.3	48.7	47.0	97.0	0.0	0.0
3F	1	2	-150.0	14.6	49.9	90.8	53.2	0.0	0.0
	2	3	-86.9	72.5	43.7	69.1	65.1	0.0	0.0
	3	4	-74.0	87.6	42.5	65.2	69.0	0.0	0.0
	4	5	-70.9	89.6	43.1	64.5	69.7	0.0	0.0
	5	6	-22.5	142.3	49.7	55.4	88.7	0.0	0.0
2F	1	2	-122.0	48.3	47.0	82.3	61.8	0.0	0.0
	2	3	-83.7	76.6	43.2	68.1	66.1	0.0	0.0
	3	4	-77.5	84.9	42.1	66.1	68.2	0.0	0.0
	4	5	-75.9	85.1	42.9	65.8	68.4	0.0	0.0
	5	6	-52.8	117.6	47.0	63.0	81.0	0.0	0.0
1F	1	2	-90.0	321.3	225.4	175.4	239.6	0.0	0.0
	2	3	-317.4	269.1	137.8	214.2	200.8	0.0	0.0
	3	4	-271.7	273.0	158.7	207.3	207.7	0.0	0.0
	4	5	-268.3	317.6	138.1	200.7	214.4	0.0	0.0
	5	6	-321.7	89.6	225.4	239.7	175.3	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	293.1	190.6	51.2	-67.2	67.2	0.0	0.0
	2	3	412.7	373.0	19.9	-109.1	109.1	0.0	0.0
	3	4	339.2	337.6	0.8	-94.0	94.0	0.0	0.0
	4	5	379.0	419.5	-20.3	-110.9	110.9	0.0	0.0
	5	6	186.1	290.5	-52.2	-66.2	66.2	0.0	0.0
10F	1	2	680.1	575.5	52.3	-174.4	174.4	0.0	0.0
	2	3	781.6	761.6	10.0	-214.3	214.3	0.0	0.0
	3	4	742.6	741.7	0.4	-206.1	206.1	0.0	0.0
	4	5	769.2	789.6	-10.2	-216.5	216.5	0.0	0.0
	5	6	571.1	676.6	-52.8	-173.3	173.3	0.0	0.0
9F	1	2	1023.5	863.5	80.0	-262.1	262.1	0.0	0.0
	2	3	1005.4	991.6	6.9	-277.4	277.4	0.0	0.0
	3	4	972.5	971.5	0.5	-270.0	270.0	0.0	0.0
	4	5	998.8	1013.0	-7.1	-279.4	279.4	0.0	0.0
	5	6	859.1	1020.3	-80.6	-261.0	261.0	0.0	0.0
8F	1	2	1178.3	1063.9	57.2	-311.4	311.4	0.0	0.0
	2	3	1228.8	1217.3	5.7	-339.7	339.7	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	3	4	1192.6	1191.9	0.3	-331.2	331.2	0.0	0.0
	4	5	1225.3	1237.1	-5.9	-342.0	342.0	0.0	0.0
	5	6	1059.5	1174.6	-57.5	-310.3	310.3	0.0	0.0
7F	1	2	1283.7	1201.7	41.0	-345.2	345.2	0.0	0.0
	2	3	1377.6	1370.7	3.5	-381.7	381.7	0.0	0.0
	3	4	1345.8	1345.3	0.2	-373.8	373.8	0.0	0.0
	4	5	1378.8	1385.9	-3.6	-384.0	384.0	0.0	0.0
	5	6	1197.5	1280.1	-41.3	-344.1	344.1	0.0	0.0
6F	1	2	1460.5	1352.7	53.9	-390.7	390.7	0.0	0.0
	2	3	1476.6	1462.9	6.8	-408.3	408.3	0.0	0.0
	3	4	1426.2	1425.7	0.2	-396.1	396.1	0.0	0.0
	4	5	1470.3	1484.1	-6.9	-410.3	410.3	0.0	0.0
	5	6	1348.7	1457.1	-54.2	-389.7	389.7	0.0	0.0
5F	1	2	2403.6	2263.2	70.2	-648.2	648.2	0.0	0.0
	2	3	1377.8	1416.0	-19.1	-388.0	388.0	0.0	0.0
	3	4	1419.8	1419.4	0.2	-394.3	394.3	0.0	0.0
	4	5	1422.7	1384.9	18.9	-389.9	389.9	0.0	0.0
	5	6	2257.4	2398.6	-70.6	-646.7	646.7	0.0	0.0
4F	1	2	2545.6	2407.7	68.9	-688.0	688.0	0.0	0.0
	2	3	1389.9	1411.1	-10.6	-389.0	389.0	0.0	0.0
	3	4	1397.1	1396.8	0.1	-388.0	388.0	0.0	0.0
	4	5	1416.6	1395.6	10.5	-390.6	390.6	0.0	0.0
	5	6	2402.9	2541.3	-69.2	-686.7	686.7	0.0	0.0
3F	1	2	2660.0	2515.8	72.1	-718.9	718.9	0.0	0.0
	2	3	1380.8	1411.1	-15.2	-387.8	387.8	0.0	0.0
	3	4	1409.4	1409.2	0.1	-391.5	391.5	0.0	0.0
	4	5	1415.0	1384.8	15.1	-388.9	388.9	0.0	0.0
	5	6	2512.3	2656.9	-72.3	-718.0	718.0	0.0	0.0
2F	1	2	2376.7	2264.0	56.4	-644.5	644.5	0.0	0.0
	2	3	1190.6	1230.3	-19.9	-336.2	336.2	0.0	0.0
	3	4	1247.8	1247.7	0.1	-346.6	346.6	0.0	0.0
	4	5	1232.4	1192.8	19.8	-336.8	336.8	0.0	0.0
	5	6	2262.1	2375.1	-56.5	-644.1	644.1	0.0	0.0
1F	1	2	2216.5	1614.5	301.0	-532.1	532.1	0.0	0.0
	2	3	1194.4	1223.9	-14.8	-335.9	335.9	0.0	0.0
	3	4	1245.7	1245.8	-0.1	-346.0	346.0	0.0	0.0
	4	5	1224.2	1194.5	14.8	-335.9	335.9	0.0	0.0
	5	6	1614.4	2216.1	-300.9	-532.0	532.0	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	-293.1	-190.6	-51.2	67.2	-67.2	0.0	0.0
	2	3	-412.7	-373.0	-19.9	109.1	-109.1	0.0	0.0
	3	4	-339.2	-337.6	-0.8	94.0	-94.0	0.0	0.0
	4	5	-379.0	-419.5	20.3	110.9	-110.9	0.0	0.0
	5	6	-186.1	-290.5	52.2	66.2	-66.2	0.0	0.0
10F	1	2	-680.1	-575.5	-52.3	174.4	-174.4	0.0	0.0
	2	3	-781.6	-761.6	-10.0	214.3	-214.3	0.0	0.0
	3	4	-742.6	-741.7	-0.4	206.1	-206.1	0.0	0.0
	4	5	-769.2	-789.6	10.2	216.5	-216.5	0.0	0.0
	5	6	-571.1	-676.6	52.8	173.3	-173.3	0.0	0.0
9F	1	2	-1023.5	-863.5	-80.0	262.1	-262.1	0.0	0.0
	2	3	-1005.4	-991.6	-6.9	277.4	-277.4	0.0	0.0
	3	4	-972.5	-971.5	-0.5	270.0	-270.0	0.0	0.0
	4	5	-998.8	-1013.0	7.1	279.4	-279.4	0.0	0.0
	5	6	-859.1	-1020.3	80.6	261.0	-261.0	0.0	0.0
8F	1	2	-1178.3	-1063.9	-57.2	311.4	-311.4	0.0	0.0
	2	3	-1228.8	-1217.3	-5.7	339.7	-339.7	0.0	0.0
	3	4	-1192.6	-1191.9	-0.3	331.2	-331.2	0.0	0.0
	4	5	-1225.3	-1237.1	5.9	342.0	-342.0	0.0	0.0
	5	6	-1059.5	-1174.6	57.5	310.3	-310.3	0.0	0.0
7F	1	2	-1283.7	-1201.7	-41.0	345.2	-345.2	0.0	0.0
	2	3	-1377.6	-1370.7	-3.5	381.7	-381.7	0.0	0.0
	3	4	-1345.8	-1345.3	-0.2	373.8	-373.8	0.0	0.0
	4	5	-1378.8	-1385.9	3.6	384.0	-384.0	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	5	6	-1197.5	-1280.1	41.3	344.1	-344.1	0.0	0.0
6F	1	2	-1460.5	-1352.7	-53.9	390.7	-390.7	0.0	0.0
	2	3	-1476.6	-1462.9	-6.8	408.3	-408.3	0.0	0.0
	3	4	-1426.2	-1425.7	-0.2	396.1	-396.1	0.0	0.0
	4	5	-1470.3	-1484.1	6.9	410.3	-410.3	0.0	0.0
	5	6	-1348.7	-1457.1	54.2	389.7	-389.7	0.0	0.0
5F	1	2	-2403.6	-2263.2	-70.2	648.2	-648.2	0.0	0.0
	2	3	-1377.8	-1416.0	19.1	388.0	-388.0	0.0	0.0
	3	4	-1419.8	-1419.4	-0.2	394.3	-394.3	0.0	0.0
	4	5	-1422.7	-1384.9	-18.9	389.9	-389.9	0.0	0.0
	5	6	-2257.4	-2398.6	70.6	646.7	-646.7	0.0	0.0
4F	1	2	-2545.6	-2407.7	-68.9	688.0	-688.0	0.0	0.0
	2	3	-1389.9	-1411.1	10.6	389.0	-389.0	0.0	0.0
	3	4	-1397.1	-1396.8	-0.1	388.0	-388.0	0.0	0.0
	4	5	-1416.6	-1395.6	-10.5	390.6	-390.6	0.0	0.0
	5	6	-2402.9	-2541.3	69.2	686.7	-686.7	0.0	0.0
3F	1	2	-2660.0	-2515.8	-72.1	718.9	-718.9	0.0	0.0
	2	3	-1380.8	-1411.1	15.2	387.8	-387.8	0.0	0.0
	3	4	-1409.4	-1409.2	-0.1	391.5	-391.5	0.0	0.0
	4	5	-1415.0	-1384.8	-15.1	388.9	-388.9	0.0	0.0
	5	6	-2512.3	-2656.9	72.3	718.0	-718.0	0.0	0.0
2F	1	2	-2376.7	-2264.0	-56.4	644.5	-644.5	0.0	0.0
	2	3	-1190.6	-1230.3	19.9	336.2	-336.2	0.0	0.0
	3	4	-1247.8	-1247.7	-0.1	346.6	-346.6	0.0	0.0
	4	5	-1232.4	-1192.8	-19.8	336.8	-336.8	0.0	0.0
	5	6	-2262.1	-2375.1	56.5	644.1	-644.1	0.0	0.0
1F	1	2	-2216.5	-1614.5	-301.0	532.1	-532.1	0.0	0.0
	2	3	-1194.4	-1223.9	14.8	335.9	-335.9	0.0	0.0
	3	4	-1245.7	-1245.8	0.1	346.0	-346.0	0.0	0.0
	4	5	-1224.2	-1194.5	-14.8	335.9	-335.9	0.0	0.0
	5	6	-1614.4	-2216.1	300.9	532.0	-532.0	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	140.5	106.8	-16.9	-61.8	61.8	-507.6	507.6
		2	66.2	58.7	-3.8	-31.2	31.2	-791.6	791.6
		3	1.1	1.4	0.1	-0.6	0.6	-802.0	802.0
		4	-17.9	-15.8	1.1	8.4	-8.4	-804.6	804.6
		5	-61.7	-55.0	3.3	29.2	-29.2	-790.7	790.7
		6	-133.1	-100.8	16.1	58.5	-58.5	-505.4	505.4
9F	10F	1	78.0	81.6	1.8	-39.9	39.9	-998.1	998.1
		2	51.7	49.4	-1.2	-25.3	25.3	-1374.0	1374.0
		3	2.1	2.0	-0.1	-1.0	1.0	-1424.7	1424.7
		4	-13.9	-13.8	0.0	6.9	-6.9	-1411.8	1411.8
		5	-48.0	-45.6	1.2	23.4	-23.4	-1354.7	1354.7
		6	-72.6	-76.1	-1.8	37.2	-37.2	-992.8	992.8
8F	9F	1	77.2	66.0	-5.6	-35.4	35.4	-1495.5	1495.5
		2	43.4	38.6	-2.4	-20.2	20.2	-1983.8	1983.8
		3	1.6	1.6	0.0	-0.8	0.8	-2069.7	2069.7
		4	-13.3	-11.9	0.7	6.2	-6.2	-2040.7	2040.7
		5	-40.4	-35.9	2.3	18.9	-18.9	-1945.4	1945.4
		6	-72.6	-61.8	5.4	33.2	-33.2	-1487.4	1487.4
7F	8F	1	106.1	95.3	-5.4	-50.3	50.3	-1992.8	1992.8
		2	66.8	60.4	-3.2	-31.8	31.8	-2581.1	2581.1
		3	3.0	2.9	-0.1	-1.5	1.5	-2703.1	2703.1
		4	-21.6	-19.8	0.9	10.4	-10.4	-2652.3	2652.3
		5	-63.1	-57.2	2.9	30.1	-30.1	-2517.8	2517.8
		6	-99.7	-89.7	5.0	47.3	-47.3	-1982.1	1982.1
6F	7F	1	79.1	80.3	0.6	-39.8	39.8	-2493.5	2493.5
		2	48.9	47.8	-0.5	-24.2	24.2	-3172.0	3172.0
		3	2.9	3.0	0.0	-1.5	1.5	-3328.7	3328.7
		4	-16.6	-17.1	-0.2	8.4	-8.4	-3256.1	3256.1
		5	-46.0	-45.2	0.4	22.8	-22.8	-3084.0	3084.0
		6	-74.2	-75.6	-0.7	37.5	-37.5	-2480.2	2480.2
5F	6F	1	82.2	89.0	3.4	-42.8	42.8	-2994.7	2994.7

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	2	49.1	55.1	3.0	-26.1	26.1	-3775.4	3775.4
		3	2.1	1.4	-0.3	-0.9	0.9	-3964.4	3964.4
		4	-15.4	-14.5	0.5	7.5	-7.5	-3870.9	3870.9
		5	-46.2	-51.4	-2.6	24.4	-24.4	-3663.9	3663.9
		6	-77.4	-83.3	-3.0	40.2	-40.2	-2979.3	2979.3
4F	5F	1	113.7	95.2	-9.3	-52.2	52.2	-3510.1	3510.1
		2	71.1	58.0	-6.6	-32.3	32.3	-4369.4	4369.4
		3	0.8	0.8	-0.0	-0.4	0.4	-4600.3	4600.3
		4	-13.4	-13.0	0.2	6.6	-6.6	-4486.8	4486.8
		5	-66.1	-54.5	5.8	30.1	-30.1	-4237.3	4237.3
		6	-106.4	-89.8	8.3	49.0	-49.0	-3491.3	3491.3
3F	4F	1	88.9	79.2	-4.8	-42.0	42.0	-4022.1	4022.1
		2	48.3	39.3	-4.5	-21.9	21.9	-4975.6	4975.6
		3	1.3	0.8	-0.2	-0.5	0.5	-5243.7	5243.7
		4	-10.4	-10.1	0.2	5.1	-5.1	-5110.8	5110.8
		5	-44.6	-37.0	3.8	20.4	-20.4	-4823.6	4823.6
		6	-83.6	-75.6	4.0	39.8	-39.8	-4000.5	4000.5
2F	3F	1	70.8	53.9	-8.5	-31.2	31.2	-4529.8	4529.8
		2	33.1	26.6	-3.2	-14.9	14.9	-5605.2	5605.2
		3	0.7	-0.4	-0.6	-0.1	0.1	-5903.4	5903.4
		4	-6.6	-5.6	0.5	3.1	-3.1	-5751.6	5751.6
		5	-30.0	-25.2	2.4	13.8	-13.8	-5434.0	5434.0
		6	-66.7	-51.6	7.5	29.6	-29.6	-4506.3	4506.3
1F	2F	1	68.1	90.0	11.0	-35.3	35.3	-5050.6	5050.6
		2	8.8	-3.9	-6.4	-1.1	1.1	-6250.4	6250.4
		3	1.3	2.5	0.6	-0.8	0.8	-6572.9	6572.9
		4	-3.5	-4.8	-0.7	1.8	-1.8	-6402.9	6402.9
		5	-7.1	4.1	5.6	0.7	-0.7	-6060.8	6060.8
		6	-65.9	-89.6	-11.8	34.8	-34.8	-5025.9	5025.9

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	-293.1	-165.9	63.6	114.7	-114.7	56.6	-56.6
		2	-603.3	-470.2	66.5	268.4	-268.4	44.5	-44.5
		3	-712.2	-558.0	77.1	317.6	-317.6	-15.0	15.0
		4	-716.6	-561.7	77.5	319.6	-319.6	13.7	-13.7
		5	-605.6	-472.2	66.7	269.4	-269.4	-44.3	44.3
		6	-290.5	-164.0	63.3	113.6	-113.6	-55.7	55.7
9F	10F	1	-514.1	-382.1	66.0	224.1	-224.1	220.6	-220.6
		2	-886.9	-792.5	47.2	419.9	-419.9	89.6	-89.6
		3	-946.1	-844.4	50.8	447.6	-447.6	-22.3	22.3
		4	-949.2	-847.5	50.8	449.2	-449.2	19.4	-19.4
		5	-888.5	-794.2	47.2	420.7	-420.7	-88.3	88.3
		6	-512.6	-380.5	66.1	223.3	-223.3	-218.8	218.8
8F	9F	1	-641.4	-624.0	8.7	312.4	-312.4	474.8	-474.8
		2	-1076.4	-1018.5	29.0	517.3	-517.3	111.3	-111.3
		3	-1119.7	-1059.4	30.2	538.0	-538.0	-28.5	28.5
		4	-1122.7	-1062.1	30.3	539.4	-539.4	23.9	-23.9
		5	-1078.0	-1019.9	29.1	518.0	-518.0	-108.8	108.8
		6	-639.8	-622.6	8.6	311.7	-311.7	-472.1	472.1
7F	8F	1	-554.2	-514.9	19.7	267.3	-267.3	774.6	-774.6
		2	-1274.3	-1177.6	48.3	613.0	-613.0	158.2	-158.2
		3	-1350.5	-1244.0	53.2	648.6	-648.6	-34.5	34.5
		4	-1355.1	-1248.2	53.5	650.8	-650.8	21.9	-21.9
		5	-1276.7	-1179.8	48.4	614.1	-614.1	-148.3	148.3
		6	-552.0	-512.9	19.5	266.2	-266.2	-770.9	770.9
6F	7F	1	-768.8	-636.1	66.3	351.2	-351.2	1106.5	-1106.5
		2	-1401.7	-1345.5	28.1	686.8	-686.8	217.3	-217.3
		3	-1472.5	-1435.4	18.5	727.0	-727.0	-39.7	39.7
		4	-1475.9	-1439.0	18.5	728.7	-728.7	17.6	-17.6
		5	-1403.6	-1347.6	28.0	687.8	-687.8	-198.4	198.4
		6	-767.2	-634.5	66.3	350.4	-350.4	-1101.9	1101.9
5F	6F	1	-824.4	-1099.3	-137.4	480.9	-480.9	1486.2	-1486.2
		2	-1483.8	-1684.3	-100.3	792.0	-792.0	261.5	-261.5
		3	-1453.7	-1520.4	-33.4	743.5	-743.5	-47.9	47.9

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	4	-1457.0	-1523.7	-33.3	745.2	-745.2	17.5	-17.5
		5	-1485.2	-1685.2	-100.0	792.6	-792.6	-234.6	234.6
		6	-822.6	-1097.2	-137.3	479.9	-479.9	-1480.7	1480.7
4F	5F	1	-1304.3	-1179.0	62.6	620.8	-620.8	2125.2	-2125.2
		2	-1956.6	-1777.1	89.8	933.4	-933.4	35.9	-35.9
		3	-1315.4	-1371.1	-27.9	671.6	-671.6	-35.9	35.9
		4	-1318.5	-1374.0	-27.8	673.1	-673.1	-2.1	2.1
		5	-1957.0	-1777.5	89.8	933.6	-933.6	-1.8	1.8
		6	-1301.4	-1176.7	62.4	619.5	-619.5	-2118.4	2118.4
3F	4F	1	-1366.5	-1265.8	50.4	658.1	-658.1	2807.3	-2807.3
		2	-2020.6	-1877.4	71.6	974.5	-974.5	-224.4	224.4
		3	-1437.0	-1460.7	-11.8	724.4	-724.4	-29.9	29.9
		4	-1439.3	-1462.8	-11.7	725.5	-725.5	-14.9	14.9
		5	-2021.0	-1877.7	71.6	974.7	-974.7	265.3	-265.3
		6	-1364.6	-1264.2	50.2	657.2	-657.2	-2799.4	2799.4
2F	3F	1	-1394.2	-1521.1	-63.5	728.8	-728.8	3524.4	-3524.4
		2	-2019.1	-2055.9	-18.4	1018.8	-1018.8	-518.3	518.3
		3	-1359.8	-1558.4	-99.3	729.6	-729.6	-18.8	18.8
		4	-1361.4	-1559.7	-99.2	730.3	-730.3	-31.0	31.0
		5	-2019.4	-2056.1	-18.3	1018.9	-1018.9	564.7	-564.7
		6	-1392.8	-1520.0	-63.6	728.2	-728.2	-3515.7	3515.7
1F	2F	1	-855.6	-2216.5	-680.4	686.5	-686.5	4170.1	-4170.1
		2	-1398.7	-2808.9	-705.1	940.2	-940.2	-800.5	800.5
		3	-919.7	-2469.6	-775.0	757.4	-757.4	-2.7	2.7
		4	-920.4	-2470.0	-774.8	757.6	-757.6	-49.9	49.9
		5	-1398.8	-2809.0	-705.1	940.3	-940.3	850.2	-850.2
		6	-855.0	-2216.1	-680.6	686.3	-686.3	-4161.0	4161.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	293.1	165.9	-63.6	-114.7	114.7	-56.6	56.6
		2	603.3	470.2	-66.5	-268.4	268.4	-44.5	44.5
		3	712.2	558.0	-77.1	-317.6	317.6	15.0	-15.0
		4	716.6	561.7	-77.5	-319.6	319.6	-13.7	13.7
		5	605.6	472.2	-66.7	-269.4	269.4	44.3	-44.3
		6	290.5	164.0	-63.3	-113.6	113.6	55.7	-55.7
9F	10F	1	514.1	382.1	-66.0	-224.1	224.1	-220.6	220.6
		2	886.9	792.5	-47.2	-419.9	419.9	-89.6	89.6
		3	946.1	844.4	-50.8	-447.6	447.6	22.3	-22.3
		4	949.2	847.5	-50.8	-449.2	449.2	-19.4	19.4
		5	888.5	794.2	-47.2	-420.7	420.7	88.3	-88.3
		6	512.6	380.5	-66.1	-223.3	223.3	218.8	-218.8
8F	9F	1	641.4	624.0	-8.7	-312.4	312.4	-474.8	474.8
		2	1076.4	1018.5	-29.0	-517.3	517.3	-111.3	111.3
		3	1119.7	1059.4	-30.2	-538.0	538.0	28.5	-28.5
		4	1122.7	1062.1	-30.3	-539.4	539.4	-23.9	23.9
		5	1078.0	1019.9	-29.1	-518.0	518.0	108.8	-108.8
		6	639.8	622.6	-8.6	-311.7	311.7	472.1	-472.1
7F	8F	1	554.2	514.9	-19.7	-267.3	267.3	-774.6	774.6
		2	1274.3	1177.6	-48.3	-613.0	613.0	-158.2	158.2
		3	1350.5	1244.0	-53.2	-648.6	648.6	34.5	-34.5
		4	1355.1	1248.2	-53.5	-650.8	650.8	-21.9	21.9
		5	1276.7	1179.8	-48.4	-614.1	614.1	148.3	-148.3
		6	552.0	512.9	-19.5	-266.2	266.2	770.9	-770.9
6F	7F	1	768.8	636.1	-66.3	-351.2	351.2	-1106.5	1106.5
		2	1401.7	1345.5	-28.1	-686.8	686.8	-217.3	217.3
		3	1472.5	1435.4	-18.5	-727.0	727.0	39.7	-39.7
		4	1475.9	1439.0	-18.5	-728.7	728.7	-17.6	17.6
		5	1403.6	1347.6	-28.0	-687.8	687.8	198.4	-198.4
		6	767.2	634.5	-66.3	-350.4	350.4	1101.9	-1101.9
5F	6F	1	824.4	1099.3	137.4	-480.9	480.9	-1486.2	1486.2
		2	1483.8	1684.3	100.3	-792.0	792.0	-261.5	261.5
		3	1453.7	1520.4	33.4	-743.5	743.5	47.9	-47.9
		4	1457.0	1523.7	33.3	-745.2	745.2	-17.5	17.5
		5	1485.2	1685.2	100.0	-792.6	792.6	234.6	-234.6

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	6	822.6	1097.2	137.3	-479.9	479.9	1480.7	-1480.7
4F	5F	1	1304.3	1179.0	-62.6	-620.8	620.8	-2125.2	2125.2
		2	1956.6	1777.1	-89.8	-933.4	933.4	-35.9	35.9
		3	1315.4	1371.1	27.9	-671.6	671.6	35.9	-35.9
		4	1318.5	1374.0	27.8	-673.1	673.1	2.1	-2.1
		5	1957.0	1777.5	-89.8	-933.6	933.6	1.8	-1.8
		6	1301.4	1176.7	-62.4	-619.5	619.5	2118.4	-2118.4
3F	4F	1	1366.5	1265.8	-50.4	-658.1	658.1	-2807.3	2807.3
		2	2020.6	1877.4	-71.6	-974.5	974.5	224.4	-224.4
		3	1437.0	1460.7	11.8	-724.4	724.4	29.9	-29.9
		4	1439.3	1462.8	11.7	-725.5	725.5	14.9	-14.9
		5	2021.0	1877.7	-71.6	-974.7	974.7	-265.3	265.3
		6	1364.6	1264.2	-50.2	-657.2	657.2	2799.4	-2799.4
2F	3F	1	1394.2	1521.1	63.5	-728.8	728.8	-3524.4	3524.4
		2	2019.1	2055.9	18.4	-1018.8	1018.8	518.3	-518.3
		3	1359.8	1558.4	99.3	-729.6	729.6	18.8	-18.8
		4	1361.4	1559.7	99.2	-730.3	730.3	31.0	-31.0
		5	2019.4	2056.1	18.3	-1018.9	1018.9	-564.7	564.7
		6	1392.8	1520.0	63.6	-728.2	728.2	3515.7	-3515.7
1F	2F	1	855.6	2216.5	680.4	-686.5	686.5	-4170.1	4170.1
		2	1398.7	2808.9	705.1	-940.2	940.2	800.5	-800.5
		3	919.7	2469.6	775.0	-757.4	757.4	2.7	-2.7
		4	920.4	2470.0	774.8	-757.6	757.6	49.9	-49.9
		5	1398.8	2809.0	705.1	-940.3	940.3	-850.2	850.2
		6	855.0	2216.1	680.6	-686.3	686.3	4161.0	-4161.0

==========

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	-71.5	57.8	51.5	65.8	62.0	0.0	0.0
	2	3	-82.1	64.5	42.9	66.3	61.5	0.0	0.0
	3	4	-61.1	89.1	41.1	60.0	67.8	0.0	0.0
	4	5	-69.7	84.7	39.0	61.8	66.0	0.0	0.0
	5	6	-71.1	61.5	49.9	65.2	62.6	0.0	0.0
10F	1	2	-89.0	39.5	31.3	60.0	46.2	0.0	0.0
	2	3	-100.7	95.5	58.0	86.8	85.3	0.0	0.0
	3	4	-89.7	110.5	56.0	83.2	89.0	0.0	0.0
	4	5	-61.8	68.5	30.4	52.2	54.0	0.0	0.0
	5	6	-45.1	78.8	33.6	48.4	57.8	0.0	0.0
9F	1	2	-79.2	44.5	33.7	57.9	48.3	0.0	0.0
	2	3	-102.4	95.2	57.3	87.1	85.1	0.0	0.0
	3	4	-90.1	110.1	56.0	83.3	88.8	0.0	0.0
	4	5	-61.6	68.9	30.3	52.1	54.1	0.0	0.0
	5	6	-49.6	70.4	35.5	50.2	56.0	0.0	0.0
8F	1	2	-99.6	28.6	33.5	64.1	44.4	0.0	0.0
	2	3	-107.2	91.1	59.0	89.4	85.0	0.0	0.0
	3	4	-82.5	120.5	56.7	81.9	92.5	0.0	0.0
	4	5	-57.9	74.5	31.4	51.9	56.5	0.0	0.0
	5	6	-40.0	85.2	35.0	48.0	60.5	0.0	0.0
7F	1	2	-105.5	23.9	33.0	65.6	42.9	0.0	0.0
	2	3	-112.2	90.4	56.9	90.2	84.2	0.0	0.0
	3	4	-81.0	124.4	55.5	81.2	93.2	0.0	0.0
	4	5	-54.4	77.3	31.8	51.0	57.4	0.0	0.0
	5	6	-37.2	90.1	34.0	46.9	61.6	0.0	0.0
6F	1	2	-96.9	31.8	33.3	63.3	45.2	0.0	0.0
	2	3	-109.7	92.8	56.9	89.6	84.9	0.0	0.0
	3	4	-84.7	120.4	55.6	82.3	92.2	0.0	0.0
	4	5	-56.9	75.1	31.6	51.7	56.8	0.0	0.0
	5	6	-42.2	84.2	34.4	48.4	60.1	0.0	0.0
5F	1	2	-93.5	35.6	33.1	62.3	46.2	0.0	0.0
	2	3	-109.9	94.4	56.0	89.4	85.1	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	3	4	-87.0	119.2	55.1	82.7	91.7	0.0	0.0
	4	5	-57.3	74.4	31.8	51.9	56.6	0.0	0.0
	5	6	-44.8	82.4	34.0	49.0	59.4	0.0	0.0
4F	1	2	-88.5	40.8	33.0	60.9	47.6	0.0	0.0
	2	3	-109.4	96.3	55.3	89.0	85.4	0.0	0.0
	3	4	-90.0	117.1	54.6	83.5	91.0	0.0	0.0
	4	5	-58.4	73.1	31.9	52.2	56.3	0.0	0.0
	5	6	-48.4	79.3	33.8	49.9	58.5	0.0	0.0
3F	1	2	-79.6	49.3	33.1	58.4	50.0	0.0	0.0
	2	3	-107.3	99.2	54.9	88.3	86.1	0.0	0.0
	3	4	-94.7	112.7	54.5	84.7	89.7	0.0	0.0
	4	5	-61.0	70.5	31.8	52.9	55.5	0.0	0.0
	5	6	-54.1	73.3	33.9	51.6	56.9	0.0	0.0
2F	1	2	-75.9	66.2	35.9	60.8	58.1	0.0	0.0
	2	3	-109.6	109.3	58.1	92.4	92.4	0.0	0.0
	3	4	-106.9	112.9	57.6	91.6	93.2	0.0	0.0
	4	5	-71.0	73.2	34.9	59.1	59.7	0.0	0.0
	5	6	-66.7	73.2	37.0	58.5	60.3	0.0	0.0
1F	1	2	-51.4	255.0	182.3	142.1	198.7	0.0	0.0
	2	3	-259.1	209.8	101.1	177.3	163.6	0.0	0.0
	3	4	-210.6	219.0	120.7	169.3	171.6	0.0	0.0
	4	5	-206.6	255.5	104.5	163.6	177.2	0.0	0.0
	5	6	-260.1	51.1	179.9	199.5	141.4	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	127.6	97.3	15.2	-31.2	31.2	0.0	0.0
	2	3	133.9	130.6	1.6	-36.7	36.7	0.0	0.0
	3	4	118.4	111.3	3.5	-31.9	31.9	0.0	0.0
	4	5	140.1	146.3	-3.1	-39.8	39.8	0.0	0.0
	5	6	80.4	119.3	-19.5	-27.7	27.7	0.0	0.0
10F	1	2	240.5	211.5	14.5	-62.8	62.8	0.0	0.0
	2	3	291.2	281.2	5.0	-79.5	79.5	0.0	0.0
	3	4	278.7	289.0	-5.1	-78.8	78.8	0.0	0.0
	4	5	221.3	227.9	-3.3	-62.4	62.4	0.0	0.0
	5	6	217.3	237.6	-10.1	-63.2	63.2	0.0	0.0
9F	1	2	346.4	302.5	22.0	-90.1	90.1	0.0	0.0
	2	3	386.4	376.3	5.1	-105.9	105.9	0.0	0.0
	3	4	375.4	388.2	-6.4	-106.1	106.1	0.0	0.0
	4	5	287.8	294.7	-3.4	-80.9	80.9	0.0	0.0
	5	6	312.8	346.4	-16.8	-91.6	91.6	0.0	0.0
8F	1	2	542.0	484.1	28.9	-142.5	142.5	0.0	0.0
	2	3	606.7	594.9	5.9	-166.9	166.9	0.0	0.0
	3	4	590.4	603.8	-6.7	-165.9	165.9	0.0	0.0
	4	5	472.6	481.3	-4.3	-132.5	132.5	0.0	0.0
	5	6	491.3	538.0	-23.4	-143.0	143.0	0.0	0.0
7F	1	2	618.2	576.0	21.1	-165.9	165.9	0.0	0.0
	2	3	733.4	722.4	5.5	-202.2	202.2	0.0	0.0
	3	4	717.5	730.0	-6.2	-201.0	201.0	0.0	0.0
	4	5	557.9	565.7	-3.9	-156.0	156.0	0.0	0.0
	5	6	581.4	613.4	-16.0	-165.9	165.9	0.0	0.0
6F	1	2	671.9	620.7	25.6	-179.5	179.5	0.0	0.0
	2	3	768.2	757.6	5.3	-211.9	211.9	0.0	0.0
	3	4	754.7	768.8	-7.1	-211.6	211.6	0.0	0.0
	4	5	583.6	591.1	-3.7	-163.2	163.2	0.0	0.0
	5	6	629.7	669.4	-19.8	-180.4	180.4	0.0	0.0
5F	1	2	691.0	648.3	21.4	-186.0	186.0	0.0	0.0
	2	3	801.5	792.1	4.7	-221.3	221.3	0.0	0.0
	3	4	789.2	801.8	-6.3	-221.0	221.0	0.0	0.0
	4	5	602.3	608.9	-3.3	-168.2	168.2	0.0	0.0
	5	6	656.4	688.9	-16.2	-186.9	186.9	0.0	0.0
4F	1	2	709.4	673.0	18.2	-192.0	192.0	0.0	0.0
	2	3	827.9	819.7	4.1	-228.8	228.8	0.0	0.0
	3	4	817.6	828.9	-5.7	-228.7	228.7	0.0	0.0
	4	5	615.2	620.8	-2.8	-171.7	171.7	0.0	0.0

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	5	6	681.0	708.1	-13.6	-192.9	192.9	0.0	0.0
3F	1	2	724.0	685.9	19.0	-195.8	195.8	0.0	0.0
	2	3	826.1	818.8	3.7	-228.5	228.5	0.0	0.0
	3	4	818.9	830.5	-5.8	-229.1	229.1	0.0	0.0
	4	5	610.3	615.3	-2.5	-170.2	170.2	0.0	0.0
	5	6	696.9	725.5	-14.3	-197.6	197.6	0.0	0.0
2F	1	2	667.1	630.1	18.5	-180.2	180.2	0.0	0.0
	2	3	739.0	731.1	4.0	-204.2	204.2	0.0	0.0
	3	4	733.4	746.3	-6.4	-205.5	205.5	0.0	0.0
	4	5	545.5	550.6	-2.6	-152.2	152.2	0.0	0.0
	5	6	645.6	672.1	-13.3	-183.0	183.0	0.0	0.0
1F	1	2	1153.1	819.5	166.8	-274.0	274.0	0.0	0.0
	2	3	623.6	699.6	-38.0	-183.8	183.8	0.0	0.0
	3	4	747.4	734.4	6.5	-205.8	205.8	0.0	0.0
	4	5	668.3	594.5	36.9	-175.4	175.4	0.0	0.0
	5	6	804.0	1153.4	-174.7	-271.9	271.9	0.0	0.0

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	1	2	-127.6	-97.3	-15.2	31.2	-31.2	0.0	0.0
	2	3	-133.9	-130.6	-1.6	36.7	-36.7	0.0	0.0
	3	4	-118.4	-111.3	-3.5	31.9	-31.9	0.0	0.0
	4	5	-140.1	-146.3	3.1	39.8	-39.8	0.0	0.0
	5	6	-80.4	-119.3	19.5	27.7	-27.7	0.0	0.0
10F	1	2	-240.5	-211.5	-14.5	62.8	-62.8	0.0	0.0
	2	3	-291.2	-281.2	-5.0	79.5	-79.5	0.0	0.0
	3	4	-278.7	-289.0	5.1	78.8	-78.8	0.0	0.0
	4	5	-221.3	-227.9	3.3	62.4	-62.4	0.0	0.0
	5	6	-217.3	-237.6	10.1	63.2	-63.2	0.0	0.0
9F	1	2	-346.4	-302.5	-22.0	90.1	-90.1	0.0	0.0
	2	3	-386.4	-376.3	-5.1	105.9	-105.9	0.0	0.0
	3	4	-375.4	-388.2	6.4	106.1	-106.1	0.0	0.0
	4	5	-287.8	-294.7	3.4	80.9	-80.9	0.0	0.0
	5	6	-312.8	-346.4	16.8	91.6	-91.6	0.0	0.0
8F	1	2	-542.0	-484.1	-28.9	142.5	-142.5	0.0	0.0
	2	3	-606.7	-594.9	-5.9	166.9	-166.9	0.0	0.0
	3	4	-590.4	-603.8	6.7	165.9	-165.9	0.0	0.0
	4	5	-472.6	-481.3	4.3	132.5	-132.5	0.0	0.0
	5	6	-491.3	-538.0	23.4	143.0	-143.0	0.0	0.0
7F	1	2	-618.2	-576.0	-21.1	165.9	-165.9	0.0	0.0
	2	3	-733.4	-722.4	-5.5	202.2	-202.2	0.0	0.0
	3	4	-717.5	-730.0	6.2	201.0	-201.0	0.0	0.0
	4	5	-557.9	-565.7	3.9	156.0	-156.0	0.0	0.0
	5	6	-581.4	-613.4	16.0	165.9	-165.9	0.0	0.0
6F	1	2	-671.9	-620.7	-25.6	179.5	-179.5	0.0	0.0
	2	3	-768.2	-757.6	-5.3	211.9	-211.9	0.0	0.0
	3	4	-754.7	-768.8	7.1	211.6	-211.6	0.0	0.0
	4	5	-583.6	-591.1	3.7	163.2	-163.2	0.0	0.0
	5	6	-629.7	-669.4	19.8	180.4	-180.4	0.0	0.0
5F	1	2	-691.0	-648.3	-21.4	186.0	-186.0	0.0	0.0
	2	3	-801.5	-792.1	-4.7	221.3	-221.3	0.0	0.0
	3	4	-789.2	-801.8	6.3	221.0	-221.0	0.0	0.0
	4	5	-602.3	-608.9	3.3	168.2	-168.2	0.0	0.0
	5	6	-656.4	-688.9	16.2	186.9	-186.9	0.0	0.0
4F	1	2	-709.4	-673.0	-18.2	192.0	-192.0	0.0	0.0
	2	3	-827.9	-819.7	-4.1	228.8	-228.8	0.0	0.0
	3	4	-817.6	-828.9	5.7	228.7	-228.7	0.0	0.0
	4	5	-615.2	-620.8	2.8	171.7	-171.7	0.0	0.0
	5	6	-681.0	-708.1	13.6	192.9	-192.9	0.0	0.0
3F	1	2	-724.0	-685.9	-19.0	195.8	-195.8	0.0	0.0
	2	3	-826.1	-818.8	-3.7	228.5	-228.5	0.0	0.0
	3	4	-818.9	-830.5	5.8	229.1	-229.1	0.0	0.0
	4	5	-610.3	-615.3	2.5	170.2	-170.2	0.0	0.0
	5	6	-696.9	-725.5	14.3	197.6	-197.6	0.0	0.0
2F	1	2	-667.1	-630.1	-18.5	180.2	-180.2	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	2	3	-739.0	-731.1	-4.0	204.2	-204.2	0.0	0.0
	3	4	-733.4	-746.3	6.4	205.5	-205.5	0.0	0.0
	4	5	-545.5	-550.6	2.6	152.2	-152.2	0.0	0.0
	5	6	-645.6	-672.1	13.3	183.0	-183.0	0.0	0.0
1F	1	2	-1153.1	-819.5	-166.8	274.0	-274.0	0.0	0.0
	2	3	-623.6	-699.6	38.0	183.8	-183.8	0.0	0.0
	3	4	-747.4	-734.4	-6.5	205.8	-205.8	0.0	0.0
	4	5	-668.3	-594.5	-36.9	175.4	-175.4	0.0	0.0
	5	6	-804.0	-1153.4	174.7	271.9	-271.9	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	71.5	55.3	-8.1	-31.7	31.7	-157.0	157.0
		2	24.3	30.3	3.0	-13.6	13.6	-238.0	238.0
		3	-3.4	-3.4	0.0	1.7	-1.7	-230.5	230.5
		4	-19.4	-24.0	-2.3	10.8	-10.8	-241.6	241.6
		5	-13.6	-13.4	0.1	6.8	-6.8	-244.0	244.0
		6	-61.5	-48.5	6.5	27.5	-27.5	-153.4	153.4
9F	10F	1	33.7	41.7	4.0	-18.8	18.8	-356.1	356.1
		2	30.9	32.2	0.7	-15.8	15.8	-526.9	526.9
		3	-2.4	-2.5	-0.0	1.2	-1.2	-558.5	558.5
		4	-24.8	-26.7	-0.9	12.9	-12.9	-519.0	519.0
		5	-10.0	-10.1	-0.1	5.0	-5.0	-479.1	479.1
		6	-30.4	-37.3	-3.5	16.9	-16.9	-349.9	349.9
8F	9F	1	37.5	36.0	-0.7	-18.2	18.2	-540.9	540.9
		2	25.8	26.4	0.3	-12.9	12.9	-799.9	799.9
		3	-2.5	-2.6	-0.1	1.3	-1.3	-867.3	867.3
		4	-21.8	-21.4	0.2	10.7	-10.7	-777.4	777.4
		5	-9.2	-10.4	-0.6	4.8	-4.8	-697.8	697.8
		6	-33.1	-31.1	1.0	15.9	-15.9	-532.2	532.2
7F	8F	1	63.6	59.0	-2.3	-30.7	30.7	-743.6	743.6
		2	52.2	49.5	-1.4	-25.4	25.4	-1104.2	1104.2
		3	-6.0	-5.5	0.3	2.9	-2.9	-1205.9	1205.9
		4	-41.2	-39.1	1.0	20.1	-20.1	-1076.5	1076.5
		5	-24.1	-22.9	0.6	11.8	-11.8	-955.5	955.5
		6	-54.1	-50.4	1.9	26.1	-26.1	-730.3	730.3
6F	7F	1	46.4	51.8	2.7	-24.6	24.6	-955.1	955.1
		2	38.9	42.2	1.7	-20.3	20.3	-1422.8	1422.8
		3	-3.9	-4.4	-0.3	2.1	-2.1	-1557.9	1557.9
		4	-30.9	-34.2	-1.6	16.3	-16.3	-1390.9	1390.9
		5	-17.2	-18.2	-0.5	8.9	-8.9	-1228.1	1228.1
		6	-39.8	-44.9	-2.6	21.2	-21.2	-936.5	936.5
5F	6F	1	45.1	44.8	-0.2	-22.5	22.5	-1161.0	1161.0
		2	35.8	35.5	-0.1	-17.8	17.8	-1735.0	1735.0
		3	-3.6	-3.7	-0.0	1.8	-1.8	-1904.5	1904.5
		4	-29.4	-29.6	-0.1	14.8	-14.8	-1695.9	1695.9
		5	-14.7	-14.6	0.0	7.3	-7.3	-1492.1	1492.1
		6	-39.3	-39.4	-0.0	19.7	-19.7	-1138.1	1138.1
4F	5F	1	48.7	48.3	-0.2	-24.2	24.2	-1367.7	1367.7
		2	38.8	38.2	-0.3	-19.2	19.2	-2051.6	2051.6
		3	-3.7	-3.9	-0.1	1.9	-1.9	-2256.2	2256.2
		4	-32.3	-32.6	-0.1	16.2	-16.2	-2003.5	2003.5
		5	-15.0	-14.7	0.1	7.4	-7.4	-1758.5	1758.5
		6	-43.0	-43.4	-0.2	21.6	-21.6	-1341.1	1341.1
3F	4F	1	40.3	42.6	1.1	-20.7	20.7	-1572.8	1572.8
		2	30.4	30.7	0.1	-15.3	15.3	-2365.5	2365.5
		3	-2.4	-2.8	-0.2	1.3	-1.3	-2605.6	2605.6
		4	-26.0	-27.7	-0.8	13.4	-13.4	-2305.9	2305.9
		5	-10.0	-9.9	0.0	5.0	-5.0	-2020.2	2020.2
		6	-36.0	-39.2	-1.6	18.8	-18.8	-1543.2	1543.2
2F	3F	1	37.1	37.6	0.3	-18.7	18.7	-1772.1	1772.1
		2	27.3	29.3	1.0	-14.2	14.2	-2670.3	2670.3
		3	-1.7	-2.3	-0.3	1.0	-1.0	-2946.5	2946.5
		4	-23.9	-26.3	-1.2	12.6	-12.6	-2595.4	2595.4
		5	-6.5	-6.8	-0.1	3.3	-3.3	-2270.3	2270.3

＊ C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	6	-34.1	-36.2	-1.1	17.6	-17.6	-1740.4	1740.4
1F	2F	1	38.3	51.4	6.5	-20.0	20.0	-1976.2	1976.2
		2	14.0	4.1	-5.0	-4.0	4.0	-2983.0	2983.0
		3	-0.1	0.8	0.4	-0.2	0.2	-3296.8	3296.8
		4	-15.6	-12.4	1.6	6.3	-6.3	-2888.7	2888.7
		5	0.3	4.6	2.2	-1.1	1.1	-2525.2	2525.2
		6	-37.0	-51.1	-7.1	19.7	-19.7	-1943.8	1943.8

＊ C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	-127.6	-74.3	26.6	50.5	-50.5	35.8	-35.8
		2	-231.2	-194.7	18.3	106.5	-106.5	-0.2	0.2
		3	-249.1	-220.7	14.2	117.4	-117.4	-6.1	6.1
		4	-251.4	-205.9	22.8	114.3	-114.3	11.9	-11.9
		5	-226.7	-174.6	26.0	100.3	-100.3	-9.1	9.1
		6	-119.3	-70.4	24.5	47.4	-47.4	-32.2	32.2
9F	10F	1	-166.2	-128.1	19.1	73.6	-73.6	99.1	-99.1
		2	-308.0	-301.5	3.3	152.4	-152.4	5.1	-5.1
		3	-339.2	-335.5	1.9	168.7	-168.7	-9.7	9.7
		4	-304.4	-295.1	4.6	149.9	-149.9	2.2	-2.2
		5	-270.5	-258.2	6.2	132.2	-132.2	-1.1	1.1
		6	-167.2	-128.6	19.3	73.9	-73.9	-95.8	95.8
8F	9F	1	-218.4	-256.1	-18.9	117.1	-117.1	185.3	-185.3
		2	-387.4	-432.0	-22.3	202.3	-202.3	6.5	-6.5
		3	-416.2	-461.4	-22.6	216.7	-216.7	-13.3	13.3
		4	-380.9	-426.5	-22.8	199.4	-199.4	-15.4	15.4
		5	-349.3	-394.2	-22.4	183.6	-183.6	19.7	-19.7
		6	-217.8	-255.1	-18.7	116.8	-116.8	-183.3	183.3
7F	8F	1	-285.9	-266.9	9.5	138.2	-138.2	330.8	-330.8
		2	-658.7	-633.7	12.5	323.1	-323.1	4.7	-4.7
		3	-723.9	-702.8	10.5	356.7	-356.7	-19.5	19.5
		4	-650.0	-624.5	12.7	318.6	-318.6	-33.6	33.6
		5	-578.5	-549.5	14.5	282.0	-282.0	46.0	-46.0
		6	-282.9	-264.0	9.5	136.7	-136.7	-329.1	329.1
6F	7F	1	-351.3	-337.5	6.9	172.2	-172.2	502.9	-502.9
		2	-675.7	-711.0	-17.7	346.7	-346.7	11.4	-11.4
		3	-737.1	-776.9	-19.9	378.5	-378.5	-25.8	25.8
		4	-663.3	-693.7	-15.2	339.3	-339.3	-61.8	61.8
		5	-597.6	-623.2	-12.8	305.2	-305.2	73.4	-73.4
		6	-349.4	-335.9	6.8	171.3	-171.3	-501.1	501.1
5F	6F	1	-334.5	-373.9	-19.7	177.1	-177.1	684.5	-684.5
		2	-677.9	-725.2	-23.7	350.8	-350.8	8.1	-8.1
		3	-735.4	-785.3	-24.9	380.2	-380.2	-33.2	33.2
		4	-658.8	-705.1	-23.2	341.0	-341.0	-92.9	92.9
		5	-597.6	-641.5	-22.0	309.8	-309.8	115.6	-115.6
		6	-333.5	-372.9	-19.7	176.6	-176.6	-683.4	683.4
4F	5F	1	-317.1	-343.2	-13.1	165.1	-165.1	868.5	-868.5
		2	-724.5	-762.8	-19.2	371.8	-371.8	-2.8	2.8
		3	-796.0	-836.8	-20.4	408.2	-408.2	-43.3	43.3
		4	-699.0	-735.0	-18.0	358.5	-358.5	-126.4	126.4
		5	-623.8	-657.6	-16.9	320.3	-320.3	170.1	-170.1
		6	-316.0	-342.3	-13.1	164.6	-164.6	-868.1	868.1
3F	4F	1	-366.2	-394.3	-14.1	190.1	-190.1	1054.4	-1054.4
		2	-738.0	-803.3	-32.6	385.3	-385.3	-17.4	17.4
		3	-800.6	-868.8	-34.1	417.3	-417.3	-54.8	54.8
		4	-709.1	-768.7	-29.8	369.4	-369.4	-163.7	163.7
		5	-644.2	-700.9	-28.4	336.3	-336.3	233.5	-233.5
		6	-365.8	-394.2	-14.2	190.0	-190.0	-1054.7	1054.7
2F	3F	1	-329.6	-442.0	-56.2	192.9	-192.9	1240.0	-1240.0
		2	-708.8	-849.9	-70.6	389.7	-389.7	-35.1	35.1
		3	-768.8	-916.7	-73.9	421.4	-421.4	-66.2	66.2
		4	-672.2	-808.5	-68.2	370.2	-370.2	-204.4	204.4
		5	-611.3	-741.6	-65.2	338.2	-338.2	303.9	-303.9
		6	-331.2	-445.1	-56.9	194.1	-194.1	-1241.8	1241.8
1F	2F	1	-225.1	-1153.1	-464.0	308.0	-308.0	1410.1	-1410.1

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	2	-519.1	-1443.1	-462.0	438.5	-438.5	-46.9	46.9
		3	-547.8	-1447.0	-449.6	445.8	-445.8	-73.9	73.9
		4	-483.3	-1402.8	-459.7	421.5	-421.5	-245.2	245.2
		5	-454.7	-1398.4	-471.9	414.1	-414.1	366.2	-366.2
		6	-227.0	-1153.4	-463.2	308.5	-308.5	-1414.7	1414.7

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	127.6	74.3	-26.6	-50.5	50.5	-35.8	35.8
		2	231.2	194.7	-18.3	-106.5	106.5	0.2	-0.2
		3	249.1	220.7	-14.2	-117.4	117.4	6.1	-6.1
		4	251.4	205.9	-22.8	-114.3	114.3	-11.9	11.9
		5	226.7	174.6	-26.0	-100.3	100.3	9.1	-9.1
		6	119.3	70.4	-24.5	-47.4	47.4	32.2	-32.2
9F	10F	1	166.2	128.1	-19.1	-73.6	73.6	-99.1	99.1
		2	308.0	301.5	-3.3	-152.4	152.4	-5.1	5.1
		3	339.2	335.5	-1.9	-168.7	168.7	9.7	-9.7
		4	304.4	295.1	-4.6	-149.9	149.9	-2.2	2.2
		5	270.5	258.2	-6.2	-132.2	132.2	1.1	-1.1
		6	167.2	128.6	-19.3	-73.9	73.9	95.8	-95.8
8F	9F	1	218.4	256.1	18.9	-117.1	117.1	-185.3	185.3
		2	387.4	432.0	22.3	-202.3	202.3	-6.5	6.5
		3	416.2	461.4	22.6	-216.7	216.7	13.3	-13.3
		4	380.9	426.5	22.8	-199.4	199.4	15.4	-15.4
		5	349.3	394.2	22.4	-183.6	183.6	-19.7	19.7
		6	217.8	255.1	18.7	-116.8	116.8	183.3	-183.3
7F	8F	1	285.9	266.9	-9.5	-138.2	138.2	-330.8	330.8
		2	658.7	633.7	-12.5	-323.1	323.1	-4.7	4.7
		3	723.9	702.8	-10.5	-356.7	356.7	19.5	-19.5
		4	650.0	624.5	-12.7	-318.6	318.6	33.6	-33.6
		5	578.5	549.5	-14.5	-282.0	282.0	-46.0	46.0
		6	282.9	264.0	-9.5	-136.7	136.7	329.1	-329.1
6F	7F	1	351.3	337.5	-6.9	-172.2	172.2	-502.9	502.9
		2	675.7	711.0	17.7	-346.7	346.7	-11.4	11.4
		3	737.1	776.9	19.9	-378.5	378.5	25.8	-25.8
		4	663.3	693.7	15.2	-339.3	339.3	61.8	-61.8
		5	597.6	623.2	12.8	-305.2	305.2	-73.4	73.4
		6	349.4	335.9	-6.8	-171.3	171.3	501.1	-501.1
5F	6F	1	334.5	373.9	19.7	-177.1	177.1	-684.5	684.5
		2	677.9	725.2	23.7	-350.8	350.8	-8.1	8.1
		3	735.4	785.3	24.9	-380.2	380.2	33.2	-33.2
		4	658.8	705.1	23.2	-341.0	341.0	92.9	-92.9
		5	597.6	641.5	22.0	-309.8	309.8	-115.6	115.6
		6	333.5	372.9	19.7	-176.6	176.6	683.4	-683.4
4F	5F	1	317.1	343.2	13.1	-165.1	165.1	-868.5	868.5
		2	724.5	762.8	19.2	-371.8	371.8	2.8	-2.8
		3	796.0	836.8	20.4	-408.2	408.2	43.3	-43.3
		4	699.0	735.0	18.0	-358.5	358.5	126.4	-126.4
		5	623.8	657.6	16.9	-320.3	320.3	-170.1	170.1
		6	316.0	342.3	13.1	-164.6	164.6	868.1	-868.1
3F	4F	1	366.2	394.3	14.1	-190.1	190.1	-1054.4	1054.4
		2	738.0	803.3	32.6	-385.3	385.3	17.4	-17.4
		3	800.6	868.8	34.1	-417.3	417.3	54.8	-54.8
		4	709.1	768.7	29.8	-369.4	369.4	163.7	-163.7
		5	644.2	700.9	28.4	-336.3	336.3	-233.5	233.5
		6	365.8	394.2	14.2	-190.0	190.0	1054.7	-1054.7
2F	3F	1	329.6	442.0	56.2	-192.9	192.9	-1240.0	1240.0
		2	708.8	849.9	70.6	-389.7	389.7	35.1	-35.1
		3	768.8	916.7	73.9	-421.4	421.4	66.2	-66.2
		4	672.2	808.5	68.2	-370.2	370.2	204.4	-204.4
		5	611.3	741.6	65.2	-338.2	338.2	-303.9	303.9
		6	331.2	445.1	56.9	-194.1	194.1	1241.8	-1241.8
1F	2F	1	225.1	1153.1	464.0	-308.0	308.0	-1410.1	1410.1
		2	519.1	1443.1	462.0	-438.5	438.5	46.9	-46.9
		3	547.8	1447.0	449.6	-445.8	445.8	73.9	-73.9

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	4	483.3	1402.8	459.7	-421.5	421.5	245.2	-245.2
		5	454.7	1398.4	471.9	-414.1	414.1	-366.2	366.2
		6	227.0	1153.4	463.2	-308.5	308.5	1414.7	-1414.7

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-650.8	776.9	559.3	267.2	282.8	0.0	0.0
	B	C	-236.5	118.5	49.1	118.6	85.8	0.0	0.0
10F	A	B	-808.7	809.8	487.5	288.2	288.3	0.0	0.0
	B	C	-99.1	187.2	71.4	87.9	127.5	0.0	0.0
9F	A	B	-780.0	792.1	510.7	287.5	289.0	0.0	0.0
	B	C	-151.9	151.6	62.8	100.2	115.2	0.0	0.0
8F	A	B	-838.7	797.3	485.4	292.4	287.3	0.0	0.0
	B	C	-116.3	173.8	69.5	92.2	123.2	0.0	0.0
7F	A	B	-861.8	798.5	473.2	293.8	286.0	0.0	0.0
	B	C	-103.4	184.1	70.8	89.0	126.4	0.0	0.0
6F	A	B	-853.9	800.1	476.4	293.2	286.6	0.0	0.0
	B	C	-115.7	172.9	70.2	92.2	123.2	0.0	0.0
5F	A	B	-856.3	806.6	476.1	294.0	287.9	0.0	0.0
	B	C	-116.3	173.5	69.6	92.2	123.2	0.0	0.0
4F	A	B	-850.5	815.8	474.5	293.1	288.8	0.0	0.0
	B	C	-124.6	166.4	69.0	94.4	121.0	0.0	0.0
3F	A	B	-837.2	827.9	475.0	291.5	290.4	0.0	0.0
	B	C	-137.5	154.7	68.4	97.8	117.6	0.0	0.0
2F	A	B	-854.8	877.7	489.2	301.2	304.1	0.0	0.0
	B	C	-152.7	150.4	72.3	105.7	120.1	0.0	0.0
1F	A	B	-592.0	1316.2	978.3	398.7	488.1	0.0	0.0
	B	C	-817.2	73.6	-109.9	273.7	67.1	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	420.4	395.0	12.7	-50.3	50.3	0.0	0.0
	B	C	205.3	210.1	-2.4	-57.7	57.7	0.0	0.0
10F	A	B	752.7	722.2	15.3	-91.0	91.0	0.0	0.0
	B	C	465.7	455.3	5.2	-127.9	127.9	0.0	0.0
9F	A	B	954.6	903.0	25.8	-114.7	114.7	0.0	0.0
	B	C	615.8	600.4	7.7	-168.9	168.9	0.0	0.0
8F	A	B	908.6	881.7	13.5	-110.5	110.5	0.0	0.0
	B	C	601.3	592.6	4.4	-165.8	165.8	0.0	0.0
7F	A	B	886.2	868.5	8.8	-108.3	108.3	0.0	0.0
	B	C	610.2	602.9	3.7	-168.5	168.5	0.0	0.0
6F	A	B	973.5	949.7	11.9	-118.7	118.7	0.0	0.0
	B	C	687.9	676.8	5.5	-189.5	189.5	0.0	0.0
5F	A	B	1028.8	1004.7	12.0	-125.5	125.5	0.0	0.0
	B	C	748.1	742.7	2.7	-207.1	207.1	0.0	0.0
4F	A	B	1045.2	1021.9	11.6	-127.6	127.6	0.0	0.0
	B	C	789.2	788.2	0.5	-219.1	219.1	0.0	0.0
3F	A	B	1046.6	1019.3	13.6	-127.5	127.5	0.0	0.0
	B	C	805.6	802.4	1.6	-223.3	223.3	0.0	0.0
2F	A	B	923.8	909.4	7.2	-113.2	113.2	0.0	0.0
	B	C	753.3	753.6	-0.2	-209.3	209.3	0.0	0.0
1F	A	B	1695.4	1186.1	254.6	-177.9	177.9	0.0	0.0
	B	C	1220.7	1259.8	-19.5	-344.5	344.5	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-420.4	-395.0	-12.7	50.3	-50.3	0.0	0.0
	B	C	-205.3	-210.1	2.4	57.7	-57.7	0.0	0.0
10F	A	B	-752.7	-722.2	-15.3	91.0	-91.0	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	B	C	-465.7	-455.3	-5.2	127.9	-127.9	0.0	0.0
9F	A	B	-954.6	-903.0	-25.8	114.7	-114.7	0.0	0.0
	B	C	-615.8	-600.4	-7.7	168.9	-168.9	0.0	0.0
8F	A	B	-908.6	-881.7	-13.5	110.5	-110.5	0.0	0.0
	B	C	-601.3	-592.6	-4.4	165.8	-165.8	0.0	0.0
7F	A	B	-886.2	-868.5	-8.8	108.3	-108.3	0.0	0.0
	B	C	-610.2	-602.9	-3.7	168.5	-168.5	0.0	0.0
6F	A	B	-973.5	-949.7	-11.9	118.7	-118.7	0.0	0.0
	B	C	-687.9	-676.8	-5.5	189.5	-189.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1028.8	-1004.7	-12.0	125.5	-125.5	0.0	0.0
	B	C	-748.1	-742.7	-2.7	207.1	-207.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1045.2	-1021.9	-11.6	127.6	-127.6	0.0	0.0
	B	C	-789.2	-788.2	-0.5	219.1	-219.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1046.6	-1019.3	-13.6	127.5	-127.5	0.0	0.0
	B	C	-805.6	-802.4	-1.6	223.3	-223.3	0.0	0.0
2F	A	B	-923.8	-909.4	-7.2	113.2	-113.2	0.0	0.0
	B	C	-753.3	-753.6	0.2	209.3	-209.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1695.4	-1186.1	-254.6	177.9	-177.9	0.0	0.0
	B	C	-1220.7	-1259.8	19.5	344.5	-344.5	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	650.8	453.3	-98.7	-276.0	276.0	-350.5	350.5
		B	-540.3	-423.6	58.3	241.0	-241.0	-507.6	507.6
		C	-118.5	-111.8	3.3	57.6	-57.6	-157.0	157.0
9F	10F	A	355.4	391.8	18.2	-186.8	186.8	-745.2	745.2
		B	-287.1	-321.2	-17.0	152.1	-152.1	-998.1	998.1
		C	-75.4	-80.9	-2.8	39.1	-39.1	-356.1	356.1
8F	9F	A	388.2	314.0	-37.1	-173.4	173.4	-1135.3	1135.3
		B	-319.1	-280.0	19.5	147.9	-147.9	-1495.5	1495.5
		C	-70.6	-69.8	0.4	34.7	-34.7	-540.9	540.9
7F	8F	A	524.7	458.4	-33.1	-245.8	245.8	-1540.2	1540.2
		B	-401.0	-373.0	14.0	193.5	-193.5	-1992.8	1992.8
		C	-104.0	-102.9	0.6	51.7	-51.7	-743.6	743.6
6F	7F	A	403.4	432.4	14.5	-209.0	209.0	-1954.6	1954.6
		B	-322.1	-341.9	-9.9	166.0	-166.0	-2493.5	2493.5
		C	-81.3	-90.6	-4.7	43.0	-43.0	-955.1	955.1
5F	6F	A	421.5	421.5	-0.0	-210.7	210.7	-2365.9	2365.9
		B	-342.4	-340.7	0.9	170.8	-170.8	-2994.7	2994.7
		C	-82.3	-82.7	-0.2	41.2	-41.2	-1161.0	1161.0
4F	5F	A	434.9	443.2	4.2	-219.5	219.5	-2789.4	2789.4
		B	-349.6	-343.0	3.3	173.1	-173.1	-3510.1	3510.1
		C	-90.7	-86.6	2.1	44.3	-44.3	-1367.7	1367.7
3F	4F	A	407.3	435.2	13.9	-210.6	210.6	-3206.3	3206.3
		B	-348.1	-345.4	1.4	173.4	-173.4	-4022.1	4022.1
		C	-79.9	-77.4	1.2	39.3	-39.3	-1572.8	1572.8
2F	3F	A	402.1	421.6	9.8	-205.9	205.9	-3613.9	3613.9
		B	-345.1	-324.2	10.4	167.3	-167.3	-4529.8	4529.8
		C	-77.4	-73.8	1.8	37.8	-37.8	-1772.1	1772.1
1F	2F	A	433.2	592.0	79.4	-229.1	229.1	-4026.6	4026.6
		B	-400.8	-498.9	-49.1	201.0	-201.0	-5050.6	5050.6
		C	-76.6	-73.6	1.5	33.6	-33.6	-1976.2	1976.2

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	-420.4	-204.0	108.2	156.1	-156.1	57.8	-57.8
		B	-600.2	-388.8	105.7	247.3	-247.3	13.9	-13.9
		C	-210.1	-150.1	30.0	90.1	-90.1	-66.0	66.0
9F	10F	A	-548.8	-399.2	74.8	237.0	-237.0	159.2	-159.2
		B	-799.1	-682.5	58.3	370.4	-370.4	60.5	-60.5
		C	-305.2	-280.3	12.4	146.4	-146.4	-204.2	204.2
8F	9F	A	-555.4	-645.3	-45.0	296.5	-296.5	283.0	-283.0
		B	-836.4	-876.3	-20.0	422.9	-422.9	124.9	-124.9
		C	-320.1	-348.4	-14.2	165.1	-165.1	-383.0	383.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	A	-263.3	-322.2	-29.4	146.4	-146.4	404.0	-404.0
		B	-606.7	-629.5	-11.4	309.1	-309.1	193.8	-193.8
		C	-244.1	-264.3	-10.1	127.1	-127.1	-565.8	565.8
6F	7F	A	-564.0	-432.1	65.9	249.0	-249.0	523.1	-523.1
		B	-849.2	-754.0	47.6	400.8	-400.8	269.3	-269.3
		C	-338.6	-326.5	6.1	166.3	-166.3	-753.1	753.1
5F	6F	A	-541.4	-522.3	9.5	265.9	-265.9	651.8	-651.8
		B	-883.6	-872.4	5.6	439.0	-439.0	355.6	-355.6
		C	-350.3	-352.3	-1.0	175.7	-175.7	-960.0	960.0
4F	5F	A	-506.5	-495.4	5.5	250.5	-250.5	792.4	-792.4
		B	-880.5	-874.5	3.0	438.7	-438.7	462.3	-462.3
		C	-390.3	-392.0	-0.9	195.6	-195.6	-1183.4	1183.4
3F	4F	A	-549.8	-557.2	-3.7	276.7	-276.7	932.8	-932.8
		B	-936.5	-975.3	-19.4	478.0	-478.0	577.5	-577.5
		C	-396.2	-444.0	-23.9	210.1	-210.1	-1416.7	1416.7
2F	3F	A	-489.4	-741.6	-126.1	307.8	-307.8	1068.9	-1068.9
		B	-849.6	-1041.7	-96.0	472.8	-472.8	692.2	-692.2
		C	-358.4	-468.8	-55.2	206.8	-206.8	-1650.6	1650.6
1F	2F	A	-182.2	-1695.4	-756.6	419.6	-419.6	1185.7	-1185.7
		B	-621.0	-2406.9	-892.9	676.6	-676.6	799.8	-799.8
		C	-284.8	-1259.8	-487.5	345.2	-345.2	-1865.6	1865.6

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	420.4	204.0	-108.2	-156.1	156.1	-57.8	57.8
		B	600.2	388.8	-105.7	-247.3	247.3	-13.9	13.9
		C	210.1	150.1	-30.0	-90.1	90.1	66.0	-66.0
9F	10F	A	548.8	399.2	-74.8	-237.0	237.0	-159.2	159.2
		B	799.1	682.5	-58.3	-370.4	370.4	-60.5	60.5
		C	305.2	280.3	-12.4	-146.4	146.4	204.2	-204.2
8F	9F	A	555.4	645.3	45.0	-296.5	296.5	-283.0	283.0
		B	836.4	876.3	20.0	-422.9	422.9	-124.9	124.9
		C	320.1	348.4	14.2	-165.1	165.1	383.0	-383.0
7F	8F	A	263.3	322.2	29.4	-146.4	146.4	-404.0	404.0
		B	606.7	629.5	11.4	-309.1	309.1	-193.8	193.8
		C	244.1	264.3	10.1	-127.1	127.1	565.8	-565.8
6F	7F	A	564.0	432.1	-65.9	-249.0	249.0	-523.1	523.1
		B	849.2	754.0	-47.6	-400.8	400.8	-269.3	269.3
		C	338.6	326.5	-6.1	-166.3	166.3	753.1	-753.1
5F	6F	A	541.4	522.3	-9.5	-265.9	265.9	-651.8	651.8
		B	883.6	872.4	-5.6	-439.0	439.0	-355.6	355.6
		C	350.3	352.3	1.0	-175.7	175.7	960.0	-960.0
4F	5F	A	506.5	495.4	-5.5	-250.5	250.5	-792.4	792.4
		B	880.5	874.5	-3.0	-438.7	438.7	-462.3	462.3
		C	390.3	392.0	0.9	-195.6	195.6	1183.4	-1183.4
3F	4F	A	549.8	557.2	3.7	-276.7	276.7	-932.8	932.8
		B	936.5	975.3	19.4	-478.0	478.0	-577.5	577.5
		C	396.2	444.0	23.9	-210.1	210.1	1416.7	-1416.7
2F	3F	A	489.4	741.6	126.1	-307.8	307.8	-1068.9	1068.9
		B	849.6	1041.7	96.0	-472.8	472.8	-692.2	692.2
		C	358.4	468.8	55.2	-206.8	206.8	1650.6	-1650.6
1F	2F	A	182.2	1695.4	756.6	-419.6	419.6	-1185.7	1185.7
		B	621.0	2406.9	892.9	-676.6	676.6	-799.8	799.8
		C	284.8	1259.8	487.5	-345.2	345.2	1865.6	-1865.6

==========

＊ 2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-967.7	1208.1	949.6	410.1	439.8	0.0	0.0
	B	C	-459.0	131.2	60.3	195.7	104.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1033.5	1015.0	635.4	348.3	346.1	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	B	C	-160.5	219.7	100.5	111.1	144.6	0.0	0.0
9F	A	B	-958.4	987.5	686.7	345.4	349.0	0.0	0.0
	B	C	-246.0	173.7	80.7	129.4	126.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1064.7	963.3	675.4	360.8	348.3	0.0	0.0
	B	C	-163.7	257.5	92.0	113.0	156.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1115.7	961.0	651.0	364.1	345.0	0.0	0.0
	B	C	-122.7	295.5	93.4	102.0	167.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1095.5	970.0	656.6	362.3	346.8	0.0	0.0
	B	C	-153.8	269.6	90.8	109.9	159.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1099.2	979.3	658.8	364.1	349.3	0.0	0.0
	B	C	-150.4	278.7	88.0	108.2	160.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1085.1	1003.2	653.9	361.8	351.6	0.0	0.0
	B	C	-174.9	262.1	84.1	113.9	155.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1049.2	1034.0	656.4	357.6	355.8	0.0	0.0
	B	C	-218.7	228.3	79.1	124.6	144.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1031.7	1078.9	642.8	353.8	359.6	0.0	0.0
	B	C	-226.3	204.7	87.0	129.0	140.0	0.0	0.0
1F	A	B	-760.6	1758.9	1390.0	525.1	648.4	0.0	0.0
	B	C	-1142.8	86.7	-183.7	354.2	60.8	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	512.0	497.8	7.1	-62.3	62.3	0.0	0.0
	B	C	126.2	165.5	-19.7	-40.5	40.5	0.0	0.0
10F	A	B	933.5	895.9	18.8	-112.9	112.9	0.0	0.0
	B	C	401.7	407.8	-3.1	-112.4	112.4	0.0	0.0
9F	A	B	1199.6	1142.6	28.5	-144.6	144.6	0.0	0.0
	B	C	595.4	603.2	-3.9	-166.5	166.5	0.0	0.0
8F	A	B	1715.0	1602.1	56.5	-204.8	204.8	0.0	0.0
	B	C	1234.6	1212.0	11.3	-339.8	339.8	0.0	0.0
7F	A	B	1813.7	1728.4	42.7	-218.6	218.6	0.0	0.0
	B	C	1519.9	1501.7	9.1	-419.7	419.7	0.0	0.0
6F	A	B	1956.3	1847.1	54.6	-234.8	234.8	0.0	0.0
	B	C	1716.8	1669.4	23.7	-470.3	470.3	0.0	0.0
5F	A	B	2120.5	1999.7	60.4	-254.3	254.3	0.0	0.0
	B	C	1946.3	1947.1	-0.4	-540.7	540.7	0.0	0.0
4F	A	B	2162.6	2035.9	63.4	-259.2	259.2	0.0	0.0
	B	C	2150.2	2174.7	-12.2	-600.7	600.7	0.0	0.0
3F	A	B	2159.7	2019.1	70.3	-257.9	257.9	0.0	0.0
	B	C	2273.8	2280.9	-3.6	-632.6	632.6	0.0	0.0
2F	A	B	1845.1	1721.9	61.6	-220.2	220.2	0.0	0.0
	B	C	2083.0	2082.1	0.4	-578.5	578.5	0.0	0.0
1F	A	B	1991.4	1454.8	268.3	-212.7	212.7	0.0	0.0
	B	C	1562.7	1653.7	-45.5	-446.7	446.7	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-512.0	-497.8	-7.1	62.3	-62.3	0.0	0.0
	B	C	-126.2	-165.5	19.7	40.5	-40.5	0.0	0.0
10F	A	B	-933.5	-895.9	-18.8	112.9	-112.9	0.0	0.0
	B	C	-401.7	-407.8	3.1	112.4	-112.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1199.6	-1142.6	-28.5	144.6	-144.6	0.0	0.0
	B	C	-595.4	-603.2	3.9	166.5	-166.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1715.0	-1602.1	-56.5	204.8	-204.8	0.0	0.0
	B	C	-1234.6	-1212.0	-11.3	339.8	-339.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1813.7	-1728.4	-42.7	218.6	-218.6	0.0	0.0
	B	C	-1519.9	-1501.7	-9.1	419.7	-419.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1956.3	-1847.1	-54.6	234.8	-234.8	0.0	0.0
	B	C	-1716.8	-1669.4	-23.7	470.3	-470.3	0.0	0.0
5F	A	B	-2120.5	-1999.7	-60.4	254.3	-254.3	0.0	0.0
	B	C	-1946.3	-1947.1	0.4	540.7	-540.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2162.6	-2035.9	-63.4	259.2	-259.2	0.0	0.0
	B	C	-2150.2	-2174.7	12.2	600.7	-600.7	0.0	0.0
3F	A	B	-2159.7	-2019.1	-70.3	257.9	-257.9	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	B	C	-2273.8	-2280.9	3.6	632.6	-632.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1845.1	-1721.9	-61.6	220.2	-220.2	0.0	0.0
	B	C	-2083.0	-2082.1	-0.4	578.5	-578.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1991.4	-1454.8	-268.3	212.7	-212.7	0.0	0.0
	B	C	-1562.7	-1653.7	45.5	446.7	-446.7	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	967.7	627.4	-170.2	-398.8	398.8	-526.0	526.0
		B	-749.0	-537.6	105.7	321.7	-321.7	-791.6	791.6
		C	-131.2	-128.3	1.4	64.9	-64.9	-238.0	238.0
9F	10F	A	406.1	477.3	35.6	-220.8	220.8	-1003.0	1003.0
		B	-316.9	-372.1	-27.6	172.3	-172.3	-1374.0	1374.0
		C	-91.4	-94.1	-1.4	46.4	-46.4	-526.9	526.9
8F	9F	A	481.1	373.1	-54.0	-210.9	210.9	-1481.2	1481.2
		B	-369.3	-306.4	31.5	166.8	-166.8	-1983.8	1983.8
		C	-79.6	-79.4	0.1	39.3	-39.3	-799.9	799.9
7F	8F	A	691.6	565.4	-63.1	-314.3	314.3	-1979.9	1979.9
		B	-493.2	-425.8	33.7	229.8	-229.8	-2581.1	2581.1
		C	-178.0	-153.7	12.2	82.9	-82.9	-1104.2	1104.2
6F	7F	A	550.3	528.0	-11.2	-269.6	269.6	-2489.6	2489.6
		B	-412.6	-387.2	12.7	199.9	-199.9	-3172.0	3172.0
		C	-141.8	-131.1	5.4	68.2	-68.2	-1422.8	1422.8
5F	6F	A	567.5	515.4	-26.1	-270.7	270.7	-2999.7	2999.7
		B	-429.1	-386.9	21.1	204.0	-204.0	-3775.4	3775.4
		C	-138.5	-121.4	8.6	65.0	-65.0	-1735.0	1735.0
4F	5F	A	583.8	536.7	-23.5	-280.1	280.1	-3503.4	3503.4
		B	-442.0	-390.0	26.0	208.0	-208.0	-4369.4	4369.4
		C	-157.3	-130.3	13.5	71.9	-71.9	-2051.6	2051.6
3F	4F	A	548.4	530.8	-8.8	-269.8	269.8	-4008.3	4008.3
		B	-438.4	-393.7	22.4	208.0	-208.0	-4975.6	4975.6
		C	-131.7	-108.9	11.4	60.2	-60.2	-2365.5	2365.5
2F	3F	A	518.4	463.0	-27.7	-245.4	245.4	-4516.4	4516.4
		B	-421.7	-344.0	38.9	191.4	-191.4	-5605.2	5605.2
		C	-119.3	-98.3	10.5	54.4	-54.4	-2670.3	2670.3
1F	2F	A	568.7	760.6	95.9	-297.0	297.0	-5033.6	5033.6
		B	-508.6	-616.1	-53.7	251.3	-251.3	-6250.4	6250.4
		C	-106.4	-86.7	9.8	43.2	-43.2	-2983.0	2983.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	-512.0	-292.3	109.9	201.1	-201.1	54.6	-54.6
		B	-624.0	-434.5	94.8	264.6	-264.6	-27.8	27.8
		C	-165.5	-121.0	22.3	71.6	-71.6	-31.2	31.2
9F	10F	A	-641.3	-493.4	73.9	283.7	-283.7	157.6	-157.6
		B	-863.0	-736.8	63.1	400.0	-400.0	-36.6	36.6
		C	-286.8	-253.4	16.7	135.0	-135.0	-133.5	133.5
8F	9F	A	-706.2	-835.6	-64.7	380.7	-380.7	292.9	-292.9
		B	-1001.3	-1136.4	-67.5	527.8	-527.8	-23.5	23.5
		C	-349.8	-431.9	-41.1	193.0	-193.0	-290.0	290.0
7F	8F	A	-879.5	-768.1	55.7	411.9	-411.9	486.9	-486.9
		B	-1700.3	-1460.5	119.9	790.2	-790.2	99.8	-99.8
		C	-780.1	-672.1	54.0	363.0	-363.0	-612.2	612.2
6F	7F	A	-1045.6	-853.9	95.8	474.9	-474.9	694.6	-694.6
		B	-1787.8	-1583.8	102.0	842.9	-842.9	287.9	-287.9
		C	-829.6	-752.4	38.6	395.5	-395.5	-1013.0	1013.0
5F	6F	A	-1102.3	-998.8	51.8	525.3	-525.3	918.9	-918.9
		B	-1980.1	-1811.4	84.3	947.9	-947.9	510.3	-510.3
		C	-917.0	-814.0	51.5	432.7	-432.7	-1465.5	1465.5
4F	5F	A	-1121.8	-1007.8	57.0	532.4	-532.4	1157.1	-1157.1
		B	-2134.5	-1948.9	92.8	1020.8	-1020.8	773.0	-773.0
		C	-1133.1	-1015.0	59.0	537.0	-537.0	-1989.5	1989.5
3F	4F	A	-1154.8	-1065.8	44.5	555.1	-555.1	1402.3	-1402.3
		B	-2237.2	-2089.3	73.9	1081.6	-1081.6	1092.2	-1092.2

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	C	-1159.6	-1094.8	32.4	563.6	-563.6	-2575.4	2575.4
2F	3F	A	-1093.9	-1268.9	-87.5	590.7	-590.7	1650.5	-1650.5
		B	-2203.5	-2246.5	-21.5	1112.5	-1112.5	1449.3	-1449.3
		C	-1186.1	-1214.3	-14.1	600.1	-600.1	-3196.8	3196.8
1F	2F	A	-576.2	-1991.4	-707.6	573.8	-573.8	1865.7	-1865.7
		B	-1558.3	-3017.5	-729.6	1022.5	-1022.5	1797.0	-1797.0
		C	-867.9	-1653.7	-392.9	563.5	-563.5	-3768.8	3768.8

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	512.0	292.3	-109.9	-201.1	201.1	-54.6	54.6
		B	624.0	434.5	-94.8	-264.6	264.6	27.8	-27.8
		C	165.5	121.0	-22.3	-71.6	71.6	31.2	-31.2
9F	10F	A	641.3	493.4	-73.9	-283.7	283.7	-157.6	157.6
		B	863.0	736.8	-63.1	-400.0	400.0	36.6	-36.6
		C	286.8	253.4	-16.7	-135.0	135.0	133.5	-133.5
8F	9F	A	706.2	835.6	64.7	-380.7	380.7	-292.9	292.9
		B	1001.3	1136.4	67.5	-527.8	527.8	23.5	-23.5
		C	349.8	431.9	41.1	-193.0	193.0	290.0	-290.0
7F	8F	A	879.5	768.1	-55.7	-411.9	411.9	-486.9	486.9
		B	1700.3	1460.5	-119.9	-790.2	790.2	-99.8	99.8
		C	780.1	672.1	-54.0	-363.0	363.0	612.2	-612.2
6F	7F	A	1045.6	853.9	-95.8	-474.9	474.9	-694.6	694.6
		B	1787.8	1583.8	-102.0	-842.9	842.9	-287.9	287.9
		C	829.6	752.4	-38.6	-395.5	395.5	1013.0	-1013.0
5F	6F	A	1102.3	998.8	-51.8	-525.3	525.3	-918.9	918.9
		B	1980.1	1811.4	-84.3	-947.9	947.9	-510.3	510.3
		C	917.0	814.0	-51.5	-432.7	432.7	1465.5	-1465.5
4F	5F	A	1121.8	1007.8	-57.0	-532.4	532.4	-1157.1	1157.1
		B	2134.5	1948.9	-92.8	-1020.8	1020.8	-773.0	773.0
		C	1133.1	1015.0	-59.0	-537.0	537.0	1989.5	-1989.5
3F	4F	A	1154.8	1065.8	-44.5	-555.1	555.1	-1402.3	1402.3
		B	2237.2	2089.3	-73.9	-1081.6	1081.6	-1092.2	1092.2
		C	1159.6	1094.8	-32.4	-563.6	563.6	2575.4	-2575.4
2F	3F	A	1093.9	1268.9	87.5	-590.7	590.7	-1650.5	1650.5
		B	2203.5	2246.5	21.5	-1112.5	1112.5	-1449.3	1449.3
		C	1186.1	1214.3	14.1	-600.1	600.1	3196.8	-3196.8
1F	2F	A	576.2	1991.4	707.6	-573.8	573.8	-1865.7	1865.7
		B	1558.3	3017.5	729.6	-1022.5	1022.5	-1797.0	1797.0
		C	867.9	1653.7	392.9	-563.5	563.5	3768.8	-3768.8

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-971.6	1203.4	950.0	410.7	439.3	0.0	0.0
	B	C	-462.9	130.8	58.6	196.3	104.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1036.0	1016.6	633.3	348.4	346.0	0.0	0.0
	B	C	-196.0	235.4	116.9	133.2	148.1	0.0	0.0
9F	A	B	-960.3	989.6	684.7	345.4	349.0	0.0	0.0
	B	C	-286.5	189.6	94.6	152.1	129.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1071.1	960.7	673.5	361.4	347.7	0.0	0.0
	B	C	-208.2	265.6	107.7	137.3	157.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1123.4	956.0	649.7	364.9	344.2	0.0	0.0
	B	C	-168.1	304.7	108.2	126.3	168.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1102.0	966.3	655.2	362.9	346.2	0.0	0.0
	B	C	-196.5	280.9	105.9	133.6	161.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1105.2	975.7	657.6	364.7	348.7	0.0	0.0
	B	C	-190.0	294.0	102.6	130.8	163.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1089.7	1000.9	652.8	362.2	351.2	0.0	0.0
	B	C	-213.2	279.5	98.2	136.1	158.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1052.0	1033.4	655.4	357.8	355.6	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	B	C	-256.4	247.3	92.7	146.5	148.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1032.2	1081.1	641.4	353.7	359.7	0.0	0.0
	B	C	-260.6	224.0	102.3	150.3	144.2	0.0	0.0
1F	A	B	-761.4	1755.1	1391.5	525.4	648.1	0.0	0.0
	B	C	-1146.6	91.5	-188.0	354.0	61.0	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	513.8	502.8	5.5	-62.7	62.7	0.0	0.0
	B	C	114.1	158.2	-22.1	-37.8	37.8	0.0	0.0
10F	A	B	933.2	894.7	19.2	-112.8	112.8	0.0	0.0
	B	C	405.3	411.1	-2.9	-113.4	113.4	0.0	0.0
9F	A	B	1197.2	1138.3	29.4	-144.2	144.2	0.0	0.0
	B	C	609.1	615.0	-2.9	-170.0	170.0	0.0	0.0
8F	A	B	1713.3	1602.1	55.6	-204.7	204.7	0.0	0.0
	B	C	1224.2	1204.6	9.8	-337.3	337.3	0.0	0.0
7F	A	B	1810.6	1725.3	42.6	-218.3	218.3	0.0	0.0
	B	C	1515.6	1497.2	9.2	-418.4	418.4	0.0	0.0
6F	A	B	1952.0	1842.5	54.8	-234.2	234.2	0.0	0.0
	B	C	1723.3	1673.7	24.8	-471.8	471.8	0.0	0.0
5F	A	B	2115.5	1993.5	61.0	-253.6	253.6	0.0	0.0
	B	C	1964.1	1963.9	0.1	-545.6	545.6	0.0	0.0
4F	A	B	2156.8	2028.2	64.3	-258.3	258.3	0.0	0.0
	B	C	2181.6	2205.6	-12.0	-609.3	609.3	0.0	0.0
3F	A	B	2152.8	2009.5	71.6	-256.9	256.9	0.0	0.0
	B	C	2318.4	2323.2	-2.4	-644.7	644.7	0.0	0.0
2F	A	B	1837.8	1710.9	63.5	-219.1	219.1	0.0	0.0
	B	C	2129.0	2123.8	2.6	-590.7	590.7	0.0	0.0
1F	A	B	1985.7	1453.0	266.3	-212.3	212.3	0.0	0.0
	B	C	1568.0	1662.1	-47.0	-448.6	448.6	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-513.8	-502.8	-5.5	62.7	-62.7	0.0	0.0
	B	C	-114.1	-158.2	22.1	37.8	-37.8	0.0	0.0
10F	A	B	-933.2	-894.7	-19.2	112.8	-112.8	0.0	0.0
	B	C	-405.3	-411.1	2.9	113.4	-113.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1197.2	-1138.3	-29.4	144.2	-144.2	0.0	0.0
	B	C	-609.1	-615.0	2.9	170.0	-170.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1713.3	-1602.1	-55.6	204.7	-204.7	0.0	0.0
	B	C	-1224.2	-1204.6	-9.8	337.3	-337.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1810.6	-1725.3	-42.6	218.3	-218.3	0.0	0.0
	B	C	-1515.6	-1497.2	-9.2	418.4	-418.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1952.0	-1842.5	-54.8	234.2	-234.2	0.0	0.0
	B	C	-1723.3	-1673.7	-24.8	471.8	-471.8	0.0	0.0
5F	A	B	-2115.5	-1993.5	-61.0	253.6	-253.6	0.0	0.0
	B	C	-1964.1	-1963.9	-0.1	545.6	-545.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2156.8	-2028.2	-64.3	258.3	-258.3	0.0	0.0
	B	C	-2181.6	-2205.6	12.0	609.3	-609.3	0.0	0.0
3F	A	B	-2152.8	-2009.5	-71.6	256.9	-256.9	0.0	0.0
	B	C	-2318.4	-2323.2	2.4	644.7	-644.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1837.8	-1710.9	-63.5	219.1	-219.1	0.0	0.0
	B	C	-2129.0	-2123.8	-2.6	590.7	-590.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1985.7	-1453.0	-266.3	212.3	-212.3	0.0	0.0
	B	C	-1568.0	-1662.1	47.0	448.6	-448.6	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	971.6	629.6	-171.0	-400.3	400.3	-540.8	540.8
		B	-740.5	-524.1	108.2	316.1	-316.1	-802.0	802.0
		C	-130.8	-133.4	-1.3	66.0	-66.0	-230.5	230.5
9F	10F	A	406.4	477.8	35.7	-221.0	221.0	-1037.6	1037.6
		B	-296.4	-352.0	-27.8	162.1	-162.1	-1424.7	1424.7
		C	-102.0	-104.2	-1.1	51.6	-51.6	-558.5	558.5

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	A	482.5	374.5	-54.0	-211.6	211.6	-1531.5	1531.5
		B	-351.1	-291.0	30.1	158.5	-158.5	-2069.7	2069.7
		C	-85.4	-83.5	1.0	41.7	-41.7	-867.3	867.3
7F	8F	A	696.6	569.6	-63.5	-316.5	316.5	-2047.3	2047.3
		B	-461.6	-399.6	31.0	215.3	-215.3	-2703.1	2703.1
		C	-182.1	-157.7	12.2	84.9	-84.9	-1205.9	1205.9
6F	7F	A	553.8	531.4	-11.2	-271.3	271.3	-2573.6	2573.6
		B	-388.2	-364.2	12.0	188.1	-188.1	-3328.7	3328.7
		C	-147.1	-136.1	5.5	70.8	-70.8	-1557.9	1557.9
5F	6F	A	570.6	518.5	-26.0	-272.3	272.3	-3098.0	3098.0
		B	-405.6	-366.0	19.8	192.9	-192.9	-3964.4	3964.4
		C	-144.8	-127.2	8.8	68.0	-68.0	-1904.5	1904.5
4F	5F	A	586.6	539.5	-23.6	-281.5	281.5	-3623.9	3623.9
		B	-419.8	-369.6	25.1	197.3	-197.3	-4600.3	4600.3
		C	-166.8	-138.7	14.1	76.4	-76.4	-2256.2	2256.2
3F	4F	A	550.2	532.8	-8.7	-270.8	270.8	-4146.1	4146.1
		B	-418.1	-375.0	21.5	198.3	-198.3	-5243.7	5243.7
		C	-140.9	-117.1	11.9	64.5	-64.5	-2605.6	2605.6
2F	3F	A	519.1	463.6	-27.8	-245.7	245.7	-4664.2	4664.2
		B	-402.0	-324.7	38.7	181.7	-181.7	-5903.4	5903.4
		C	-130.2	-109.3	10.4	59.9	-59.9	-2946.5	2946.5
1F	2F	A	568.6	761.4	96.4	-297.2	297.2	-5184.2	5184.2
		B	-495.9	-608.6	-56.3	246.8	-246.8	-6572.9	6572.9
		C	-114.7	-91.5	11.6	46.1	-46.1	-3296.8	3296.8

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	-513.8	-293.2	110.3	201.7	-201.7	63.0	-63.0
		B	-616.8	-432.3	92.3	262.3	-262.3	-26.1	26.1
		C	-158.2	-118.6	19.8	69.2	-69.2	-38.5	38.5
9F	10F	A	-640.0	-492.6	73.7	283.2	-283.2	175.1	-175.1
		B	-867.7	-743.3	62.2	402.8	-402.8	-27.8	27.8
		C	-292.5	-261.0	15.7	138.4	-138.4	-150.9	150.9
8F	9F	A	-704.6	-834.6	-65.0	380.0	-380.0	318.8	-318.8
		B	-1004.1	-1135.8	-65.9	528.4	-528.4	-3.9	3.9
		C	-354.0	-432.8	-39.4	194.3	-194.3	-320.3	320.3
7F	8F	A	-878.8	-767.4	55.7	411.5	-411.5	522.6	-522.6
		B	-1690.4	-1454.9	117.8	786.3	-786.3	126.4	-126.4
		C	-771.8	-667.5	52.1	359.8	-359.8	-656.8	656.8
6F	7F	A	-1043.2	-852.2	95.5	473.8	-473.8	739.7	-739.7
		B	-1785.9	-1583.6	101.2	842.4	-842.4	323.7	-323.7
		C	-829.7	-753.3	38.2	395.7	-395.7	-1073.5	1073.5
5F	6F	A	-1099.8	-996.3	51.7	524.0	-524.0	972.9	-972.9
		B	-1982.2	-1814.7	83.7	949.2	-949.2	558.7	-558.7
		C	-920.5	-818.5	51.0	434.7	-434.7	-1544.0	1544.0
4F	5F	A	-1119.2	-1005.3	56.9	531.1	-531.1	1226.1	-1226.1
		B	-2142.9	-1958.4	92.3	1025.3	-1025.3	849.0	-849.0
		C	-1145.4	-1028.0	58.7	543.4	-543.4	-2088.2	2088.2
3F	4F	A	-1151.5	-1062.8	44.4	553.6	-553.6	1483.9	-1483.9
		B	-2251.4	-2104.1	73.6	1088.9	-1088.9	1198.4	-1198.4
		C	-1177.6	-1112.8	32.4	572.6	-572.6	-2696.3	2696.3
2F	3F	A	-1090.0	-1264.4	-87.2	588.6	-588.6	1740.6	-1740.6
		B	-2223.8	-2266.7	-21.5	1122.6	-1122.6	1585.0	-1585.0
		C	-1210.4	-1238.4	-14.0	612.2	-612.2	-3340.0	3340.0
1F	2F	A	-573.4	-1985.7	-706.1	571.9	-571.9	1959.5	-1959.5
		B	-1573.1	-3021.0	-723.9	1026.6	-1026.6	1956.0	-1956.0
		C	-885.3	-1662.1	-388.4	569.3	-569.3	-3930.2	3930.2

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	513.8	293.2	-110.3	-201.7	201.7	-63.0	63.0
		B	616.8	432.3	-92.3	-262.3	262.3	26.1	-26.1
		C	158.2	118.6	-19.8	-69.2	69.2	38.5	-38.5
9F	10F	A	640.0	492.6	-73.7	-283.2	283.2	-175.1	175.1

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	B	867.7	743.3	-62.2	-402.8	402.8	27.8	-27.8
		C	292.5	261.0	-15.7	-138.4	138.4	150.9	-150.9
8F	9F	A	704.6	834.6	65.0	-380.0	380.0	-318.8	318.8
		B	1004.1	1135.8	65.9	-528.4	528.4	3.9	-3.9
		C	354.0	432.8	39.4	-194.3	194.3	320.3	-320.3
7F	8F	A	878.8	767.4	-55.7	-411.5	411.5	-522.6	522.6
		B	1690.4	1454.9	-117.8	-786.3	786.3	-126.4	126.4
		C	771.8	667.5	-52.1	-359.8	359.8	656.8	-656.8
6F	7F	A	1043.2	852.2	-95.5	-473.8	473.8	-739.7	739.7
		B	1785.9	1583.6	-101.2	-842.4	842.4	-323.7	323.7
		C	829.7	753.3	-38.2	-395.7	395.7	1073.5	-1073.5
5F	6F	A	1099.8	996.3	-51.7	-524.0	524.0	-972.9	972.9
		B	1982.2	1814.7	-83.7	-949.2	949.2	-558.7	558.7
		C	920.5	818.5	-51.0	-434.7	434.7	1544.0	-1544.0
4F	5F	A	1119.2	1005.3	-56.9	-531.1	531.1	-1226.1	1226.1
		B	2142.9	1958.4	-92.3	-1025.3	1025.3	-849.0	849.0
		C	1145.4	1028.0	-58.7	-543.4	543.4	2088.2	-2088.2
3F	4F	A	1151.5	1062.8	-44.4	-553.6	553.6	-1483.9	1483.9
		B	2251.4	2104.1	-73.6	-1088.9	1088.9	-1198.4	1198.4
		C	1177.6	1112.8	-32.4	-572.6	572.6	2696.3	-2696.3
2F	3F	A	1090.0	1264.4	87.2	-588.6	588.6	-1740.6	1740.6
		B	2223.8	2266.7	21.5	-1122.6	1122.6	-1585.0	1585.0
		C	1210.4	1238.4	14.0	-612.2	612.2	3340.0	-3340.0
1F	2F	A	573.4	1985.7	706.1	-571.9	571.9	-1959.5	1959.5
		B	1573.1	3021.0	723.9	-1026.6	1026.6	-1956.0	1956.0
		C	885.3	1662.1	388.4	-569.3	569.3	3930.2	-3930.2

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-970.3	1203.4	950.7	410.6	439.4	0.0	0.0
	B	C	-448.4	137.6	62.4	193.3	107.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1036.3	1011.2	635.9	348.8	345.7	0.0	0.0
	B	C	-147.7	222.4	93.5	111.2	125.0	0.0	0.0
9F	A	B	-960.9	984.1	687.1	345.8	348.6	0.0	0.0
	B	C	-235.4	174.4	73.6	130.1	106.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1071.6	953.5	676.8	361.8	347.3	0.0	0.0
	B	C	-135.1	271.7	87.1	109.2	140.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1122.7	952.5	651.8	365.1	344.0	0.0	0.0
	B	C	-93.1	312.3	87.8	97.8	151.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1101.5	962.4	657.4	363.1	346.0	0.0	0.0
	B	C	-128.1	282.8	85.1	106.7	142.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1104.5	972.5	659.6	364.8	348.6	0.0	0.0
	B	C	-127.2	290.2	81.8	105.6	143.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1089.3	997.9	654.5	362.3	351.1	0.0	0.0
	B	C	-155.9	270.1	77.5	112.4	137.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1052.1	1030.4	656.8	358.0	355.4	0.0	0.0
	B	C	-205.6	230.9	72.3	124.7	124.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1033.2	1077.0	643.0	354.0	359.4	0.0	0.0
	B	C	-219.4	202.3	79.7	130.6	118.9	0.0	0.0
1F	A	B	-761.1	1759.1	1389.6	525.2	648.4	0.0	0.0
	B	C	-1142.5	85.5	-183.0	354.3	60.7	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	512.4	500.0	6.2	-62.5	62.5	0.0	0.0
	B	C	117.4	159.4	-21.0	-38.4	38.4	0.0	0.0
10F	A	B	932.4	895.2	18.6	-112.8	112.8	0.0	0.0
	B	C	393.9	401.0	-3.5	-110.4	110.4	0.0	0.0
9F	A	B	1196.2	1139.6	28.3	-144.2	144.2	0.0	0.0
	B	C	588.7	597.2	-4.2	-164.7	164.7	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	A	B	1708.7	1598.7	55.0	-204.2	204.2	0.0	0.0
	B	C	1205.0	1187.4	8.8	-332.3	332.3	0.0	0.0
7F	A	B	1805.3	1721.8	41.7	-217.7	217.7	0.0	0.0
	B	C	1486.6	1471.4	7.6	-410.8	410.8	0.0	0.0
6F	A	B	1946.7	1839.4	53.6	-233.7	233.7	0.0	0.0
	B	C	1686.8	1642.3	22.2	-462.4	462.4	0.0	0.0
5F	A	B	2110.2	1991.1	59.6	-253.2	253.2	0.0	0.0
	B	C	1919.2	1921.9	-1.4	-533.5	533.5	0.0	0.0
4F	A	B	2152.2	2026.8	62.7	-258.0	258.0	0.0	0.0
	B	C	2127.6	2153.2	-12.8	-594.5	594.5	0.0	0.0
3F	A	B	2148.8	2009.3	69.8	-256.7	256.7	0.0	0.0
	B	C	2256.9	2264.7	-3.9	-628.0	628.0	0.0	0.0
2F	A	B	1835.1	1712.4	61.4	-219.0	219.0	0.0	0.0
	B	C	2072.1	2071.3	0.4	-575.5	575.5	0.0	0.0
1F	A	B	1980.0	1446.6	266.7	-211.5	211.5	0.0	0.0
	B	C	1554.2	1644.8	-45.3	-444.3	444.3	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-512.4	-500.0	-6.2	62.5	-62.5	0.0	0.0
	B	C	-117.4	-159.4	21.0	38.4	-38.4	0.0	0.0
10F	A	B	-932.4	-895.2	-18.6	112.8	-112.8	0.0	0.0
	B	C	-393.9	-401.0	3.5	110.4	-110.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1196.2	-1139.6	-28.3	144.2	-144.2	0.0	0.0
	B	C	-588.7	-597.2	4.2	164.7	-164.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1708.7	-1598.7	-55.0	204.2	-204.2	0.0	0.0
	B	C	-1205.0	-1187.4	-8.8	332.3	-332.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1805.3	-1721.8	-41.7	217.7	-217.7	0.0	0.0
	B	C	-1486.6	-1471.4	-7.6	410.8	-410.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1946.7	-1839.4	-53.6	233.7	-233.7	0.0	0.0
	B	C	-1686.8	-1642.3	-22.2	462.4	-462.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2110.2	-1991.1	-59.6	253.2	-253.2	0.0	0.0
	B	C	-1919.2	-1921.9	1.4	533.5	-533.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2152.2	-2026.8	-62.7	258.0	-258.0	0.0	0.0
	B	C	-2127.6	-2153.2	12.8	594.5	-594.5	0.0	0.0
3F	A	B	-2148.8	-2009.3	-69.8	256.7	-256.7	0.0	0.0
	B	C	-2256.9	-2264.7	3.9	628.0	-628.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1835.1	-1712.4	-61.4	219.0	-219.0	0.0	0.0
	B	C	-2072.1	-2071.3	-0.4	575.5	-575.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1980.0	-1446.6	-266.7	211.5	-211.5	0.0	0.0
	B	C	-1554.2	-1644.8	45.3	444.3	-444.3	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	970.3	629.4	-170.5	-399.9	399.9	-540.7	540.7
		B	-755.0	-542.6	106.2	324.4	-324.4	-804.6	804.6
		C	-137.6	-131.6	3.0	67.3	-67.3	-241.6	241.6
9F	10F	A	407.0	478.1	35.6	-221.3	221.3	-1037.9	1037.9
		B	-320.9	-375.7	-27.4	174.1	-174.1	-1411.8	1411.8
		C	-90.8	-93.7	-1.5	46.1	-46.1	-519.0	519.0
8F	9F	A	482.9	374.6	-54.1	-211.7	211.7	-1532.1	1532.1
		B	-373.0	-311.4	30.8	169.0	-169.0	-2040.7	2040.7
		C	-80.7	-82.1	-0.7	40.2	-40.2	-777.4	777.4
7F	8F	A	697.0	569.5	-63.8	-316.6	316.6	-2048.4	2048.4
		B	-507.1	-436.7	35.2	236.0	-236.0	-2652.3	2652.3
		C	-189.6	-162.9	13.4	88.1	-88.1	-1076.5	1076.5
6F	7F	A	553.2	531.3	-10.9	-271.1	271.1	-2574.8	2574.8
		B	-422.6	-395.8	13.4	204.6	-204.6	-3256.1	3256.1
		C	-149.5	-137.8	5.8	71.8	-71.8	-1390.9	1390.9
5F	6F	A	570.3	518.5	-25.9	-272.2	272.2	-3099.5	3099.5
		B	-438.5	-394.4	22.0	208.2	-208.2	-3870.9	3870.9
		C	-145.0	-126.6	9.2	67.9	-67.9	-1695.9	1695.9
4F	5F	A	586.0	539.4	-23.3	-281.4	281.4	-3625.5	3625.5
		B	-450.9	-396.8	27.0	211.9	-211.9	-4486.8	4486.8

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	C	-163.6	-134.9	14.4	74.6	-74.6	-2003.5	2003.5
3F	4F	A	549.9	532.9	-8.5	-270.7	270.7	-4147.8	4147.8
		B	-445.1	-398.3	23.4	210.9	-210.9	-5110.8	5110.8
		C	-135.2	-111.1	12.1	61.6	-61.6	-2305.9	2305.9
2F	3F	A	519.1	464.6	-27.3	-245.9	245.9	-4666.1	4666.1
		B	-426.4	-346.7	39.9	193.3	-193.3	-5751.6	5751.6
		C	-119.9	-97.2	11.3	54.3	-54.3	-2595.4	2595.4
1F	2F	A	568.6	761.1	96.3	-297.1	297.1	-5186.5	5186.5
		B	-510.8	-616.5	-52.8	251.9	-251.9	-6402.9	6402.9
		C	-105.1	-85.5	9.8	42.6	-42.6	-2888.7	2888.7

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	-512.4	-292.7	109.8	201.3	-201.3	62.6	-62.6
		B	-617.4	-430.0	93.7	261.9	-261.9	-23.9	23.9
		C	-159.4	-116.6	21.4	69.0	-69.0	-39.7	39.7
9F	10F	A	-639.7	-493.0	73.4	283.2	-283.2	174.6	-174.6
		B	-859.2	-734.2	62.5	398.3	-398.3	-26.9	26.9
		C	-284.4	-251.5	16.4	134.0	-134.0	-150.3	150.3
8F	9F	A	-703.2	-833.2	-65.0	379.4	-379.4	318.3	-318.3
		B	-994.1	-1128.0	-67.0	524.0	-524.0	-6.6	6.6
		C	-345.7	-426.6	-40.5	190.7	-190.7	-315.5	315.5
7F	8F	A	-875.5	-765.1	55.2	410.2	-410.2	521.5	-521.5
		B	-1675.7	-1441.0	117.3	779.2	-779.2	120.9	-120.9
		C	-760.8	-656.6	52.1	354.3	-354.3	-648.6	648.6
6F	7F	A	-1040.2	-849.9	95.1	472.5	-472.5	738.0	-738.0
		B	-1767.4	-1566.0	100.7	833.4	-833.4	313.1	-313.1
		C	-814.8	-739.1	37.9	388.5	-388.5	-1059.7	1059.7
5F	6F	A	-1096.8	-993.6	51.6	522.6	-522.6	970.5	-970.5
		B	-1960.2	-1793.8	83.2	938.5	-938.5	541.0	-541.0
		C	-903.3	-802.3	50.5	426.4	-426.4	-1522.6	1522.6
4F	5F	A	-1116.7	-1003.1	56.8	529.9	-529.9	1223.3	-1223.3
		B	-2116.4	-1933.0	91.7	1012.4	-1012.4	821.2	-821.2
		C	-1119.6	-1003.7	57.9	530.8	-530.8	-2056.6	2056.6
3F	4F	A	-1149.1	-1060.7	44.2	552.4	-552.4	1480.8	-1480.8
		B	-2221.3	-2075.6	72.9	1074.2	-1074.2	1157.7	-1157.7
		C	-1149.5	-1086.1	31.7	558.9	-558.9	-2651.5	2651.5
2F	3F	A	-1088.1	-1262.7	-87.3	587.7	-587.7	1737.2	-1737.2
		B	-2190.6	-2234.8	-22.1	1106.4	-1106.4	1529.0	-1529.0
		C	-1178.7	-1207.9	-14.6	596.6	-596.6	-3279.9	3279.9
1F	2F	A	-572.4	-1980.0	-703.8	570.4	-570.4	1956.0	-1956.0
		B	-1549.7	-3000.7	-725.5	1016.9	-1016.9	1885.6	-1885.6
		C	-863.4	-1644.8	-390.7	560.5	-560.5	-3855.7	3855.7

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	512.4	292.7	-109.8	-201.3	201.3	-62.6	62.6
		B	617.4	430.0	-93.7	-261.9	261.9	23.9	-23.9
		C	159.4	116.6	-21.4	-69.0	69.0	39.7	-39.7
9F	10F	A	639.7	493.0	-73.4	-283.2	283.2	-174.6	174.6
		B	859.2	734.2	-62.5	-398.3	398.3	26.9	-26.9
		C	284.4	251.5	-16.4	-134.0	134.0	150.3	-150.3
8F	9F	A	703.2	833.2	65.0	-379.4	379.4	-318.3	318.3
		B	994.1	1128.0	67.0	-524.0	524.0	6.6	-6.6
		C	345.7	426.6	40.5	-190.7	190.7	315.5	-315.5
7F	8F	A	875.5	765.1	-55.2	-410.2	410.2	-521.5	521.5
		B	1675.7	1441.0	-117.3	-779.2	779.2	-120.9	120.9
		C	760.8	656.6	-52.1	-354.3	354.3	648.6	-648.6
6F	7F	A	1040.2	849.9	-95.1	-472.5	472.5	-738.0	738.0
		B	1767.4	1566.0	-100.7	-833.4	833.4	-313.1	313.1
		C	814.8	739.1	-37.9	-388.5	388.5	1059.7	-1059.7
5F	6F	A	1096.8	993.6	-51.6	-522.6	522.6	-970.5	970.5
		B	1960.2	1793.8	-83.2	-938.5	938.5	-541.0	541.0
		C	903.3	802.3	-50.5	-426.4	426.4	1522.6	-1522.6

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	A	1116.7	1003.1	-56.8	-529.9	529.9	-1223.3	1223.3
		B	2116.4	1933.0	-91.7	-1012.4	1012.4	-821.2	821.2
		C	1119.6	1003.7	-57.9	-530.8	530.8	2056.6	-2056.6
3F	4F	A	1149.1	1060.7	-44.2	-552.4	552.4	-1480.8	1480.8
		B	2221.3	2075.6	-72.9	-1074.2	1074.2	-1157.7	1157.7
		C	1149.5	1086.1	-31.7	-558.9	558.9	2651.5	-2651.5
2F	3F	A	1088.1	1262.7	87.3	-587.7	587.7	-1737.2	1737.2
		B	2190.6	2234.8	22.1	-1106.4	1106.4	-1529.0	1529.0
		C	1178.7	1207.9	14.6	-596.6	596.6	3279.9	-3279.9
1F	2F	A	572.4	1980.0	703.8	-570.4	570.4	-1956.0	1956.0
		B	1549.7	3000.7	725.5	-1016.9	1016.9	-1885.6	1885.6
		C	863.4	1644.8	390.7	-560.5	560.5	3855.7	-3855.7

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-967.4	1206.8	950.4	410.2	439.7	0.0	0.0
	B	C	-443.5	138.5	64.5	192.5	107.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1034.8	1008.6	637.9	348.8	345.6	0.0	0.0
	B	C	-112.2	205.4	77.7	89.4	121.3	0.0	0.0
9F	A	B	-960.3	980.7	689.1	345.9	348.5	0.0	0.0
	B	C	-194.7	157.4	60.4	107.5	103.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1069.0	952.3	678.7	361.8	347.3	0.0	0.0
	B	C	-90.9	262.1	72.0	85.2	138.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1119.3	953.4	653.1	364.8	344.3	0.0	0.0
	B	C	-49.3	300.7	73.4	74.0	149.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1098.7	962.5	658.8	363.0	346.1	0.0	0.0
	B	C	-86.6	269.4	70.5	83.6	140.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1101.7	973.0	660.7	364.6	348.8	0.0	0.0
	B	C	-88.8	272.9	67.6	83.4	140.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1087.2	997.7	655.6	362.2	351.2	0.0	0.0
	B	C	-118.4	250.8	63.8	90.5	133.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1051.1	1029.3	657.9	358.0	355.4	0.0	0.0
	B	C	-168.2	210.6	59.1	103.1	120.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1033.6	1073.9	644.3	354.2	359.2	0.0	0.0
	B	C	-185.1	182.0	64.9	109.4	114.6	0.0	0.0
1F	A	B	-760.8	1762.5	1388.1	524.9	648.6	0.0	0.0
	B	C	-1139.1	80.2	-178.6	354.6	60.4	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	510.0	494.0	8.0	-62.0	62.0	0.0	0.0
	B	C	131.2	167.7	-18.2	-41.5	41.5	0.0	0.0
10F	A	B	931.7	895.6	18.0	-112.8	112.8	0.0	0.0
	B	C	388.2	395.6	-3.7	-108.9	108.9	0.0	0.0
9F	A	B	1195.5	1141.3	27.1	-144.2	144.2	0.0	0.0
	B	C	570.3	580.6	-5.1	-159.8	159.8	0.0	0.0
8F	A	B	1702.7	1591.6	55.6	-203.4	203.4	0.0	0.0
	B	C	1208.6	1188.1	10.3	-332.9	332.9	0.0	0.0
7F	A	B	1799.4	1716.4	41.5	-217.0	217.0	0.0	0.0
	B	C	1480.8	1466.0	7.4	-409.3	409.3	0.0	0.0
6F	A	B	1940.8	1834.7	53.0	-233.1	233.1	0.0	0.0
	B	C	1667.8	1626.0	20.9	-457.5	457.5	0.0	0.0
5F	A	B	2104.6	1987.4	58.6	-252.6	252.6	0.0	0.0
	B	C	1886.9	1890.7	-1.9	-524.7	524.7	0.0	0.0
4F	A	B	2147.3	2024.8	61.3	-257.5	257.5	0.0	0.0
	B	C	2080.0	2106.0	-13.0	-581.4	581.4	0.0	0.0
3F	A	B	2145.0	2009.1	67.9	-256.4	256.4	0.0	0.0
	B	C	2194.7	2204.8	-5.1	-611.0	611.0	0.0	0.0
2F	A	B	1832.8	1714.9	59.0	-219.0	219.0	0.0	0.0
	B	C	2009.3	2012.9	-1.8	-558.6	558.6	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	A	B	1974.5	1439.8	267.3	-210.8	210.8	0.0	0.0
	B	C	1539.0	1625.6	-43.3	-439.5	439.5	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-510.0	-494.0	-8.0	62.0	-62.0	0.0	0.0
	B	C	-131.2	-167.7	18.2	41.5	-41.5	0.0	0.0
10F	A	B	-931.7	-895.6	-18.0	112.8	-112.8	0.0	0.0
	B	C	-388.2	-395.6	3.7	108.9	-108.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1195.5	-1141.3	-27.1	144.2	-144.2	0.0	0.0
	B	C	-570.3	-580.6	5.1	159.8	-159.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1702.7	-1591.6	-55.6	203.4	-203.4	0.0	0.0
	B	C	-1208.6	-1188.1	-10.3	332.9	-332.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1799.4	-1716.4	-41.5	217.0	-217.0	0.0	0.0
	B	C	-1480.8	-1466.0	-7.4	409.3	-409.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1940.8	-1834.7	-53.0	233.1	-233.1	0.0	0.0
	B	C	-1667.8	-1626.0	-20.9	457.5	-457.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2104.6	-1987.4	-58.6	252.6	-252.6	0.0	0.0
	B	C	-1886.9	-1890.7	1.9	524.7	-524.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2147.3	-2024.8	-61.3	257.5	-257.5	0.0	0.0
	B	C	-2080.0	-2106.0	13.0	581.4	-581.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2145.0	-2009.1	-67.9	256.4	-256.4	0.0	0.0
	B	C	-2194.7	-2204.8	5.1	611.0	-611.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1832.8	-1714.9	-59.0	219.0	-219.0	0.0	0.0
	B	C	-2009.3	-2012.9	1.8	558.6	-558.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1974.5	-1439.8	-267.3	210.8	-210.8	0.0	0.0
	B	C	-1539.0	-1625.6	43.3	439.5	-439.5	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	967.4	627.9	-169.7	-398.8	398.8	-525.9	525.9
		B	-763.3	-555.5	103.9	329.7	-329.7	-790.7	790.7
		C	-138.5	-126.1	6.2	66.1	-66.1	-244.0	244.0
9F	10F	A	406.9	477.8	35.5	-221.2	221.2	-1003.3	1003.3
		B	-340.9	-395.6	-27.3	184.1	-184.1	-1354.7	1354.7
		C	-79.3	-82.9	-1.8	40.6	-40.6	-479.1	479.1
8F	9F	A	482.4	373.8	-54.3	-211.4	211.4	-1481.9	1481.9
		B	-390.3	-326.2	32.1	176.9	-176.9	-1945.4	1945.4
		C	-74.4	-77.8	-1.7	37.6	-37.6	-697.8	697.8
7F	8F	A	695.2	567.9	-63.6	-315.8	315.8	-1981.5	1981.5
		B	-535.2	-459.7	37.7	248.7	-248.7	-2517.8	2517.8
		C	-184.3	-157.6	13.3	85.5	-85.5	-955.5	955.5
6F	7F	A	551.4	530.1	-10.7	-270.4	270.4	-2491.8	2491.8
		B	-444.3	-415.9	14.2	215.1	-215.1	-3084.0	3084.0
		C	-143.1	-131.6	5.8	68.7	-68.7	-1228.1	1228.1
5F	6F	A	568.7	517.4	-25.7	-271.5	271.5	-3002.5	3002.5
		B	-460.0	-412.7	23.6	218.2	-218.2	-3663.9	3663.9
		C	-137.8	-119.6	9.1	64.4	-64.4	-1492.1	1492.1
4F	5F	A	584.3	538.5	-22.9	-280.7	280.7	-3507.4	3507.4
		B	-471.4	-414.9	28.2	221.6	-221.6	-4237.3	4237.3
		C	-153.3	-125.3	14.0	69.6	-69.6	-1758.5	1758.5
3F	4F	A	548.7	532.4	-8.2	-270.3	270.3	-4013.1	4013.1
		B	-464.4	-415.2	24.6	219.9	-219.9	-4823.6	4823.6
		C	-125.5	-101.9	11.8	56.9	-56.9	-2020.2	2020.2
2F	3F	A	518.6	465.1	-26.8	-245.9	245.9	-4521.9	4521.9
		B	-445.8	-364.9	40.5	202.7	-202.7	-5434.0	5434.0
		C	-108.6	-85.3	11.7	48.5	-48.5	-2270.3	2270.3
1F	2F	A	568.4	760.8	96.2	-297.0	297.0	-5039.7	5039.7
		B	-523.9	-623.4	-49.8	256.4	-256.4	-6060.8	6060.8
		C	-96.7	-80.2	8.2	39.5	-39.5	-2525.2	2525.2

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	-510.0	-291.9	109.1	200.5	-200.5	54.7	-54.7

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	B	-625.2	-432.3	96.4	264.4	-264.4	-25.9	25.9
		C	-167.7	-119.0	24.3	71.7	-71.7	-32.9	32.9
9F	10F	A	-639.8	-493.6	73.1	283.3	-283.3	158.2	-158.2
		B	-851.5	-725.5	63.0	394.2	-394.2	-37.0	37.0
		C	-276.6	-241.9	17.4	129.6	-129.6	-132.3	132.3
8F	9F	A	-701.9	-831.6	-64.9	378.6	-378.6	293.4	-293.4
		B	-986.1	-1124.1	-69.0	521.1	-521.1	-29.1	29.1
		C	-338.7	-423.5	-42.4	188.2	-188.2	-282.9	282.9
7F	8F	A	-871.2	-762.4	54.4	408.4	-408.4	486.4	-486.4
		B	-1676.1	-1438.8	118.6	778.7	-778.7	90.0	-90.0
		C	-764.5	-657.2	53.7	355.4	-355.4	-599.2	599.2
6F	7F	A	-1037.0	-847.4	94.8	471.1	-471.1	692.8	-692.8
		B	-1758.4	-1556.6	100.9	828.7	-828.7	270.8	-270.8
		C	-808.9	-732.9	38.0	385.4	-385.4	-990.7	990.7
5F	6F	A	-1093.4	-990.6	51.4	521.0	-521.0	915.6	-915.6
		B	-1945.9	-1779.2	83.3	931.3	-931.3	483.4	-483.4
		C	-893.1	-791.7	50.7	421.2	-421.2	-1431.4	1431.4
4F	5F	A	-1114.0	-1000.8	56.6	528.7	-528.7	1150.0	-1150.0
		B	-2095.2	-1911.6	91.8	1001.7	-1001.7	734.9	-734.9
		C	-1099.0	-983.3	57.9	520.6	-520.6	-1940.1	1940.1
3F	4F	A	-1146.6	-1058.5	44.0	551.3	-551.3	1391.2	-1391.2
		B	-2193.2	-2047.9	72.6	1060.3	-1060.3	1039.6	-1039.6
		C	-1122.7	-1059.9	31.4	545.7	-545.7	-2507.6	2507.6
2F	3F	A	-1086.5	-1261.2	-87.4	586.9	-586.9	1635.2	-1635.2
		B	-2155.9	-2200.5	-22.3	1089.1	-1089.1	1379.4	-1379.4
		C	-1144.9	-1174.4	-14.7	579.8	-579.8	-3108.0	3108.0
1F	2F	A	-571.6	-1974.5	-701.5	569.0	-569.0	1846.6	-1846.6
		B	-1523.7	-2978.9	-727.6	1006.2	-1006.2	1710.6	-1710.6
		C	-838.6	-1625.6	-393.5	550.6	-550.6	-3660.4	3660.4

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	510.0	291.9	-109.1	-200.5	200.5	-54.7	54.7
		B	625.2	432.3	-96.4	-264.4	264.4	25.9	-25.9
		C	167.7	119.0	-24.3	-71.7	71.7	32.9	-32.9
9F	10F	A	639.8	493.6	-73.1	-283.3	283.3	-158.2	158.2
		B	851.5	725.5	-63.0	-394.2	394.2	37.0	-37.0
		C	276.6	241.9	-17.4	-129.6	129.6	132.3	-132.3
8F	9F	A	701.9	831.6	64.9	-378.6	378.6	-293.4	293.4
		B	986.1	1124.1	69.0	-521.1	521.1	29.1	-29.1
		C	338.7	423.5	42.4	-188.2	188.2	282.9	-282.9
7F	8F	A	871.2	762.4	-54.4	-408.4	408.4	-486.4	486.4
		B	1676.1	1438.8	-118.6	-778.7	778.7	-90.0	90.0
		C	764.5	657.2	-53.7	-355.4	355.4	599.2	-599.2
6F	7F	A	1037.0	847.4	-94.8	-471.1	471.1	-692.8	692.8
		B	1758.4	1556.6	-100.9	-828.7	828.7	-270.8	270.8
		C	808.9	732.9	-38.0	-385.4	385.4	990.7	-990.7
5F	6F	A	1093.4	990.6	-51.4	-521.0	521.0	-915.6	915.6
		B	1945.9	1779.2	-83.3	-931.3	931.3	-483.4	483.4
		C	893.1	791.7	-50.7	-421.2	421.2	1431.4	-1431.4
4F	5F	A	1114.0	1000.8	-56.6	-528.7	528.7	-1150.0	1150.0
		B	2095.2	1911.6	-91.8	-1001.7	1001.7	-734.9	734.9
		C	1099.0	983.3	-57.9	-520.6	520.6	1940.1	-1940.1
3F	4F	A	1146.6	1058.5	-44.0	-551.3	551.3	-1391.2	1391.2
		B	2193.2	2047.9	-72.6	-1060.3	1060.3	-1039.6	1039.6
		C	1122.7	1059.9	-31.4	-545.7	545.7	2507.6	-2507.6
2F	3F	A	1086.5	1261.2	87.4	-586.9	586.9	-1635.2	1635.2
		B	2155.9	2200.5	22.3	-1089.1	1089.1	-1379.4	1379.4
		C	1144.9	1174.4	14.7	-579.8	579.8	3108.0	-3108.0
1F	2F	A	571.6	1974.5	701.5	-569.0	569.0	-1846.6	1846.6
		B	1523.7	2978.9	727.6	-1006.2	1006.2	-1710.6	1710.6
		C	838.6	1625.6	393.5	-550.6	550.6	3660.4	-3660.4

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-653.4	774.4	559.3	267.5	282.4	0.0	0.0
	B	C	-237.7	117.2	49.1	118.9	85.4	0.0	0.0
10F	A	B	-811.9	806.7	487.5	288.6	287.9	0.0	0.0
	B	C	-100.8	185.5	71.4	88.4	127.0	0.0	0.0
9F	A	B	-783.2	789.0	510.7	287.9	288.6	0.0	0.0
	B	C	-153.7	149.7	62.8	100.7	114.7	0.0	0.0
8F	A	B	-844.4	791.8	485.3	293.1	286.6	0.0	0.0
	B	C	-120.1	170.0	69.5	93.2	122.2	0.0	0.0
7F	A	B	-868.0	792.4	473.2	294.6	285.2	0.0	0.0
	B	C	-107.8	179.8	70.8	90.2	125.2	0.0	0.0
6F	A	B	-859.3	794.8	476.3	293.9	285.9	0.0	0.0
	B	C	-119.6	169.1	70.2	93.3	122.1	0.0	0.0
5F	A	B	-860.9	802.2	476.1	294.6	287.3	0.0	0.0
	B	C	-119.6	170.2	69.6	93.2	122.2	0.0	0.0
4F	A	B	-854.0	812.3	474.4	293.5	288.4	0.0	0.0
	B	C	-127.3	163.8	69.0	95.1	120.3	0.0	0.0
3F	A	B	-839.6	825.6	475.0	291.8	290.1	0.0	0.0
	B	C	-139.3	152.9	68.4	98.3	117.1	0.0	0.0
2F	A	B	-856.0	876.5	489.2	301.4	303.9	0.0	0.0
	B	C	-153.6	149.5	72.3	105.9	119.8	0.0	0.0
1F	A	B	-593.1	1315.3	978.2	398.8	488.0	0.0	0.0
	B	C	-818.1	72.7	-109.9	274.0	66.9	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	419.4	393.7	12.9	-50.2	50.2	0.0	0.0
	B	C	206.6	210.9	-2.2	-58.0	58.0	0.0	0.0
10F	A	B	749.8	719.3	15.3	-90.7	90.7	0.0	0.0
	B	C	465.9	455.3	5.3	-127.9	127.9	0.0	0.0
9F	A	B	947.6	896.3	25.7	-113.8	113.8	0.0	0.0
	B	C	612.7	597.2	7.7	-168.0	168.0	0.0	0.0
8F	A	B	898.1	871.5	13.3	-109.2	109.2	0.0	0.0
	B	C	595.4	586.7	4.4	-164.2	164.2	0.0	0.0
7F	A	B	874.4	856.9	8.7	-106.9	106.9	0.0	0.0
	B	C	602.9	595.7	3.6	-166.5	166.5	0.0	0.0
6F	A	B	960.1	936.6	11.7	-117.1	117.1	0.0	0.0
	B	C	679.2	668.2	5.5	-187.1	187.1	0.0	0.0
5F	A	B	1014.9	991.2	11.9	-123.8	123.8	0.0	0.0
	B	C	738.8	733.4	2.7	-204.5	204.5	0.0	0.0
4F	A	B	1031.5	1008.5	11.5	-125.9	125.9	0.0	0.0
	B	C	779.6	778.6	0.5	-216.4	216.4	0.0	0.0
3F	A	B	1032.8	1005.9	13.5	-125.8	125.8	0.0	0.0
	B	C	795.5	792.4	1.6	-220.5	220.5	0.0	0.0
2F	A	B	911.1	896.9	7.1	-111.6	111.6	0.0	0.0
	B	C	743.3	743.5	-0.1	-206.5	206.5	0.0	0.0
1F	A	B	1671.2	1169.2	251.0	-175.3	175.3	0.0	0.0
	B	C	1203.4	1241.9	-19.2	-339.6	339.6	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-419.4	-393.7	-12.9	50.2	-50.2	0.0	0.0
	B	C	-206.6	-210.9	2.2	58.0	-58.0	0.0	0.0
10F	A	B	-749.8	-719.3	-15.3	90.7	-90.7	0.0	0.0
	B	C	-465.9	-455.3	-5.3	127.9	-127.9	0.0	0.0
9F	A	B	-947.6	-896.3	-25.7	113.8	-113.8	0.0	0.0
	B	C	-612.7	-597.2	-7.7	168.0	-168.0	0.0	0.0
8F	A	B	-898.1	-871.5	-13.3	109.2	-109.2	0.0	0.0
	B	C	-595.4	-586.7	-4.4	164.2	-164.2	0.0	0.0
7F	A	B	-874.4	-856.9	-8.7	106.9	-106.9	0.0	0.0
	B	C	-602.9	-595.7	-3.6	166.5	-166.5	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	A	B	-960.1	-936.6	-11.7	117.1	-117.1	0.0	0.0
	B	C	-679.2	-668.2	-5.5	187.1	-187.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1014.9	-991.2	-11.9	123.8	-123.8	0.0	0.0
	B	C	-738.8	-733.4	-2.7	204.5	-204.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1031.5	-1008.5	-11.5	125.9	-125.9	0.0	0.0
	B	C	-779.6	-778.6	-0.5	216.4	-216.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1032.8	-1005.9	-13.5	125.8	-125.8	0.0	0.0
	B	C	-795.5	-792.4	-1.6	220.5	-220.5	0.0	0.0
2F	A	B	-911.1	-896.9	-7.1	111.6	-111.6	0.0	0.0
	B	C	-743.3	-743.5	0.1	206.5	-206.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1671.2	-1169.2	-251.0	175.3	-175.3	0.0	0.0
	B	C	-1203.4	-1241.9	19.2	339.6	-339.6	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	653.4	455.5	-98.9	-277.2	277.2	-350.4	350.4
		B	-536.7	-420.5	58.1	239.3	-239.3	-505.4	505.4
		C	-117.2	-110.7	3.3	57.0	-57.0	-153.4	153.4
9F	10F	A	356.4	392.7	18.2	-187.3	187.3	-744.9	744.9
		B	-285.4	-319.5	-17.0	151.2	-151.2	-992.8	992.8
		C	-74.8	-80.3	-2.8	38.8	-38.8	-349.9	349.9
8F	9F	A	390.6	315.2	-37.7	-174.3	174.3	-1134.7	1134.7
		B	-315.8	-277.8	19.0	146.6	-146.6	-1487.4	1487.4
		C	-69.4	-68.9	0.3	34.1	-34.1	-532.2	532.2
7F	8F	A	529.2	462.4	-33.4	-247.9	247.9	-1539.0	1539.0
		B	-393.9	-366.7	13.6	190.1	-190.1	-1982.1	1982.1
		C	-101.1	-100.2	0.5	50.3	-50.3	-730.3	730.3
6F	7F	A	405.6	436.0	15.2	-210.4	210.4	-1952.6	1952.6
		B	-317.9	-336.3	-9.2	163.6	-163.6	-2480.2	2480.2
		C	-79.6	-88.3	-4.3	42.0	-42.0	-936.5	936.5
5F	6F	A	423.3	424.9	0.8	-212.0	212.0	-2363.2	2363.2
		B	-338.9	-335.5	1.7	168.6	-168.6	-2979.3	2979.3
		C	-80.8	-80.6	0.1	40.4	-40.4	-1138.1	1138.1
4F	5F	A	435.9	446.2	5.1	-220.5	220.5	-2785.7	2785.7
		B	-347.0	-338.6	4.2	171.4	-171.4	-3491.3	3491.3
		C	-89.6	-84.5	2.5	43.5	-43.5	-1341.1	1341.1
3F	4F	A	407.8	437.8	15.0	-211.4	211.4	-3201.9	3201.9
		B	-346.4	-341.7	2.4	172.0	-172.0	-4000.5	4000.5
		C	-79.3	-75.7	1.8	38.7	-38.7	-1543.2	1543.2
2F	3F	A	401.8	423.7	10.9	-206.4	206.4	-3609.1	3609.1
		B	-344.6	-321.6	11.5	166.5	-166.5	-4506.3	4506.3
		C	-77.3	-72.5	2.4	37.5	-37.5	-1740.4	1740.4
1F	2F	A	432.3	593.1	80.4	-229.1	229.1	-4021.6	4021.6
		B	-401.3	-497.2	-48.0	200.8	-200.8	-5025.9	5025.9
		C	-76.9	-72.7	2.1	33.4	-33.4	-1943.8	1943.8

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	-419.4	-204.2	107.6	155.9	-155.9	57.4	-57.4
		B	-600.3	-389.7	105.3	247.5	-247.5	13.7	-13.7
		C	-210.9	-151.1	29.9	90.5	-90.5	-65.8	65.8
9F	10F	A	-545.6	-398.8	73.4	236.1	-236.1	158.4	-158.4
		B	-795.4	-681.0	57.2	369.1	-369.1	59.5	-59.5
		C	-304.2	-280.0	12.1	146.1	-146.1	-203.6	203.6
8F	9F	A	-548.8	-640.3	-45.8	293.6	-293.6	282.5	-282.5
		B	-827.9	-869.5	-20.8	419.1	-419.1	122.3	-122.3
		C	-317.2	-346.0	-14.4	163.7	-163.7	-381.4	381.4
7F	8F	A	-257.8	-318.5	-30.4	144.1	-144.1	404.2	-404.2
		B	-597.4	-622.3	-12.4	304.9	-304.9	188.7	-188.7
		C	-240.7	-261.5	-10.4	125.6	-125.6	-562.7	562.7
6F	7F	A	-555.8	-426.5	64.7	245.6	-245.6	524.2	-524.2
		B	-837.6	-744.3	46.6	395.5	-395.5	261.2	-261.2
		C	-334.2	-322.5	5.8	164.2	-164.2	-748.5	748.5
5F	6F	A	-533.6	-514.5	9.6	262.0	-262.0	654.1	-654.1

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	B	-871.5	-860.2	5.7	432.9	-432.9	344.2	-344.2
		C	-345.7	-347.6	-0.9	173.3	-173.3	-953.6	953.6
4F	5F	A	-500.4	-489.1	5.7	247.4	-247.4	798.2	-798.2
		B	-869.8	-863.6	3.1	433.4	-433.4	445.7	-445.7
		C	-385.8	-387.4	-0.8	193.3	-193.3	-1175.3	1175.3
3F	4F	A	-542.4	-550.2	-3.9	273.1	-273.1	942.5	-942.5
		B	-924.4	-963.1	-19.3	471.9	-471.9	555.6	-555.6
		C	-391.2	-438.7	-23.7	207.5	-207.5	-1407.0	1407.0
2F	3F	A	-482.7	-732.8	-125.1	303.9	-303.9	1082.6	-1082.6
		B	-838.3	-1029.1	-95.4	466.9	-466.9	664.9	-664.9
		C	-353.7	-463.4	-54.8	204.3	-204.3	-1639.4	1639.4
1F	2F	A	-178.3	-1671.2	-746.4	413.3	-413.3	1203.3	-1203.3
		B	-611.0	-2372.6	-880.8	666.7	-666.7	767.9	-767.9
		C	-280.2	-1241.9	-480.9	340.1	-340.1	-1853.1	1853.1

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	A	419.4	204.2	-107.6	-155.9	155.9	-57.4	57.4
		B	600.3	389.7	-105.3	-247.5	247.5	-13.7	13.7
		C	210.9	151.1	-29.9	-90.5	90.5	65.8	-65.8
9F	10F	A	545.6	398.8	-73.4	-236.1	236.1	-158.4	158.4
		B	795.4	681.0	-57.2	-369.1	369.1	-59.5	59.5
		C	304.2	280.0	-12.1	-146.1	146.1	203.6	-203.6
8F	9F	A	548.8	640.3	45.8	-293.6	293.6	-282.5	282.5
		B	827.9	869.5	20.8	-419.1	419.1	-122.3	122.3
		C	317.2	346.0	14.4	-163.7	163.7	381.4	-381.4
7F	8F	A	257.8	318.5	30.4	-144.1	144.1	-404.2	404.2
		B	597.4	622.3	12.4	-304.9	304.9	-188.7	188.7
		C	240.7	261.5	10.4	-125.6	125.6	562.7	-562.7
6F	7F	A	555.8	426.5	-64.7	-245.6	245.6	-524.2	524.2
		B	837.6	744.3	-46.6	-395.5	395.5	-261.2	261.2
		C	334.2	322.5	-5.8	-164.2	164.2	748.5	-748.5
5F	6F	A	533.6	514.5	-9.6	-262.0	262.0	-654.1	654.1
		B	871.5	860.2	-5.7	-432.9	432.9	-344.2	344.2
		C	345.7	347.6	0.9	-173.3	173.3	953.6	-953.6
4F	5F	A	500.4	489.1	-5.7	-247.4	247.4	-798.2	798.2
		B	869.8	863.6	-3.1	-433.4	433.4	-445.7	445.7
		C	385.8	387.4	0.8	-193.3	193.3	1175.3	-1175.3
3F	4F	A	542.4	550.2	3.9	-273.1	273.1	-942.5	942.5
		B	924.4	963.1	19.3	-471.9	471.9	-555.6	555.6
		C	391.2	438.7	23.7	-207.5	207.5	1407.0	-1407.0
2F	3F	A	482.7	732.8	125.1	-303.9	303.9	-1082.6	1082.6
		B	838.3	1029.1	95.4	-466.9	466.9	-664.9	664.9
		C	353.7	463.4	54.8	-204.3	204.3	1639.4	-1639.4
1F	2F	A	178.3	1671.2	746.4	-413.3	413.3	-1203.3	1203.3
		B	611.0	2372.6	880.8	-666.7	666.7	-767.9	767.9
		C	280.2	1241.9	480.9	-340.1	340.1	1853.1	-1853.1

==========

A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)

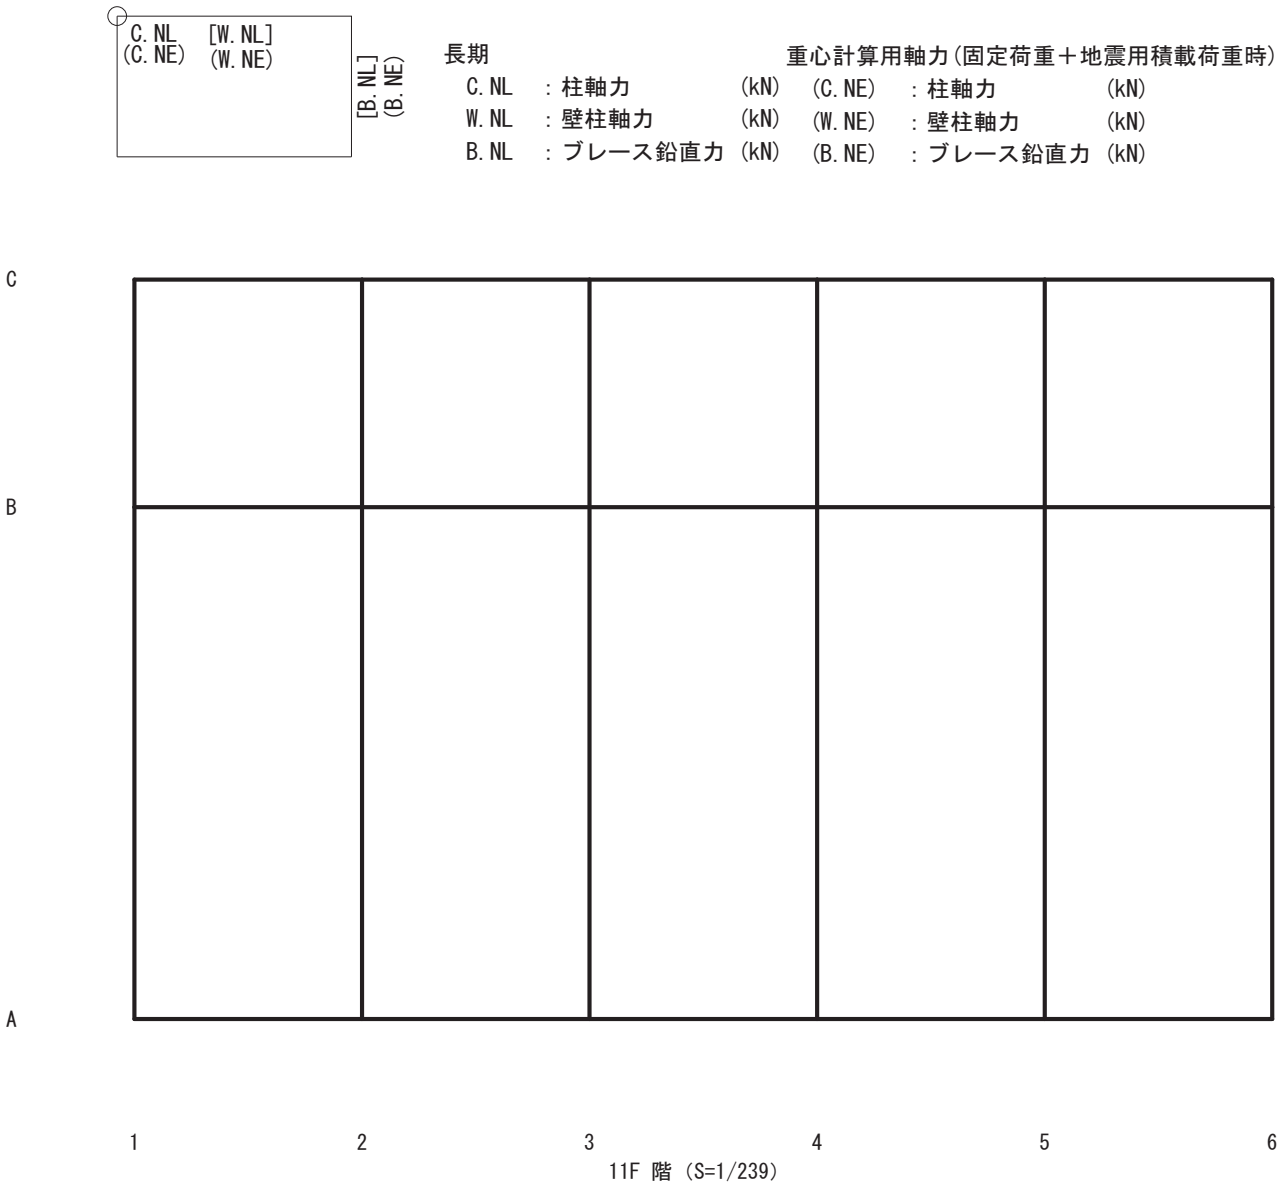

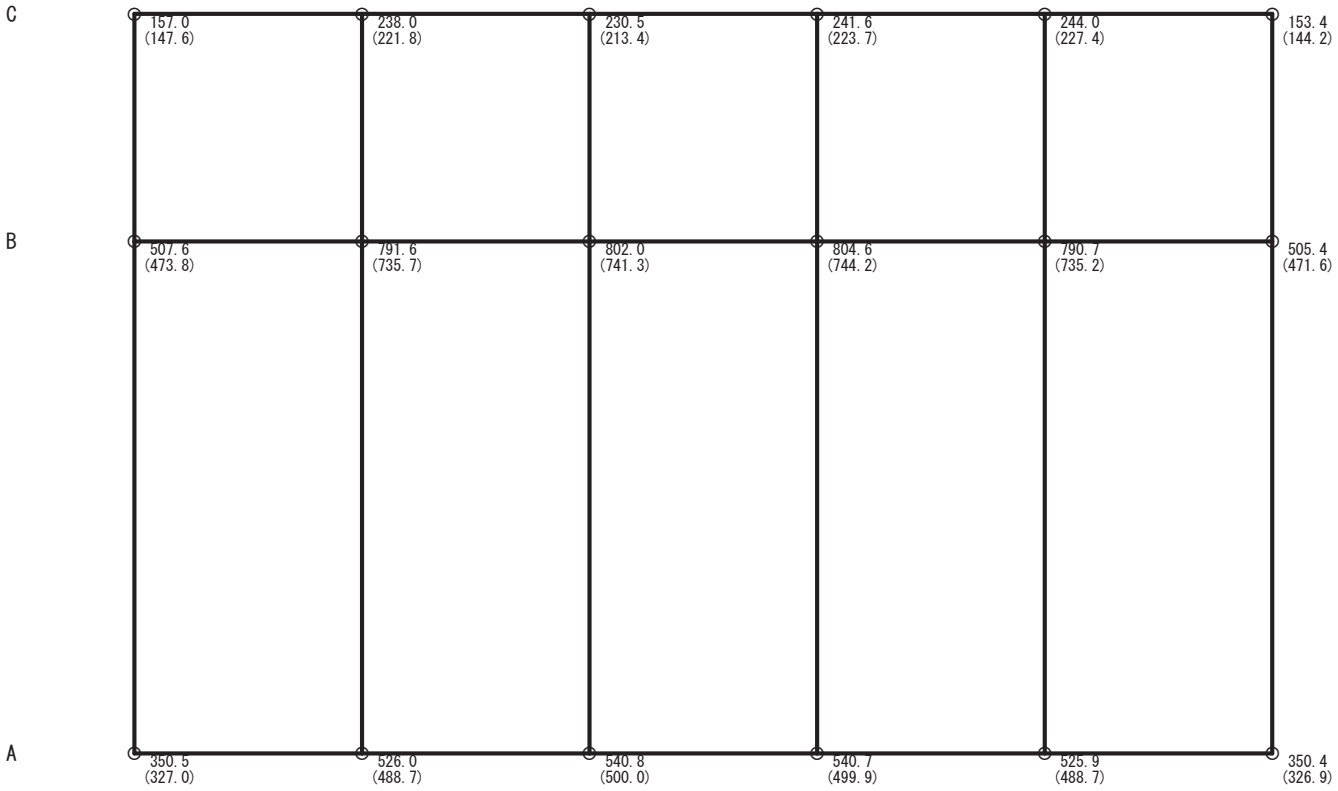

10F 階 (S=1/239)

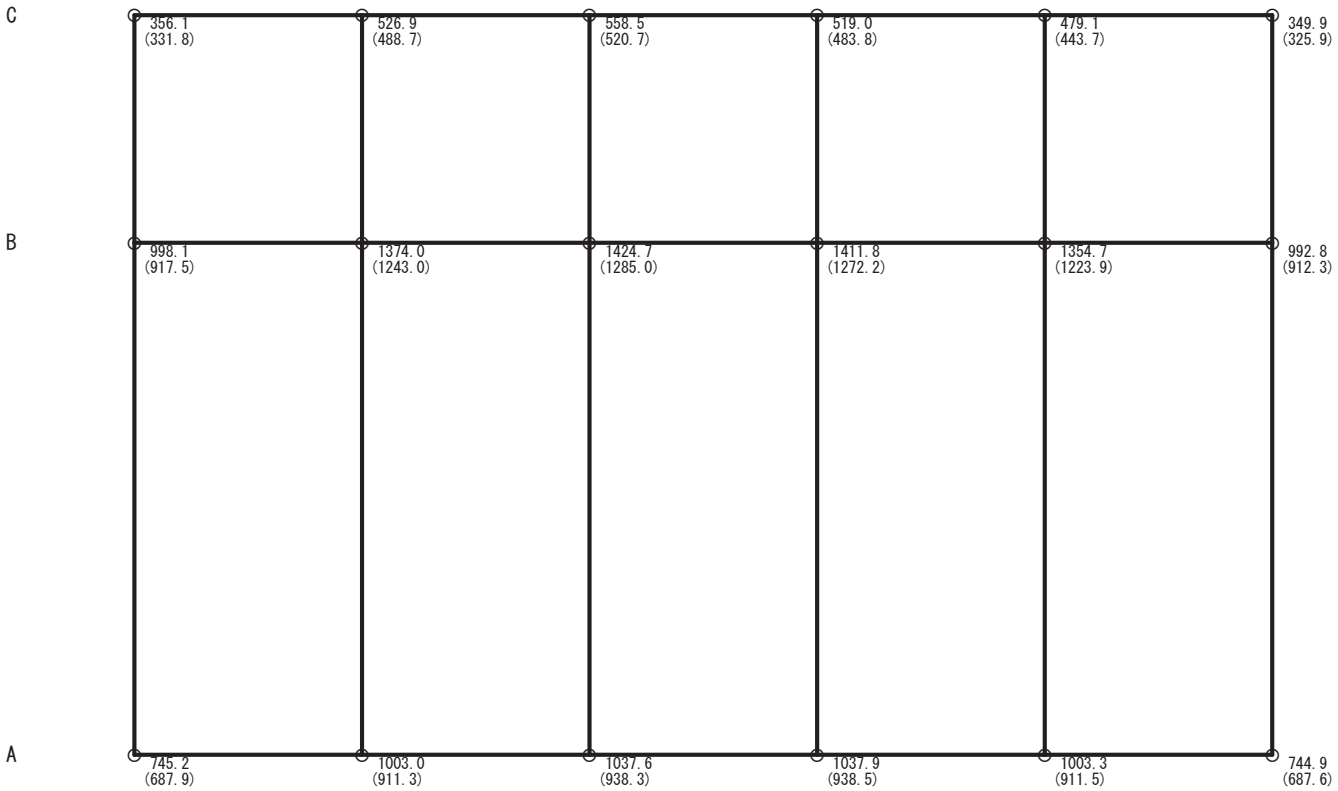

9F 階 (S=1/239)

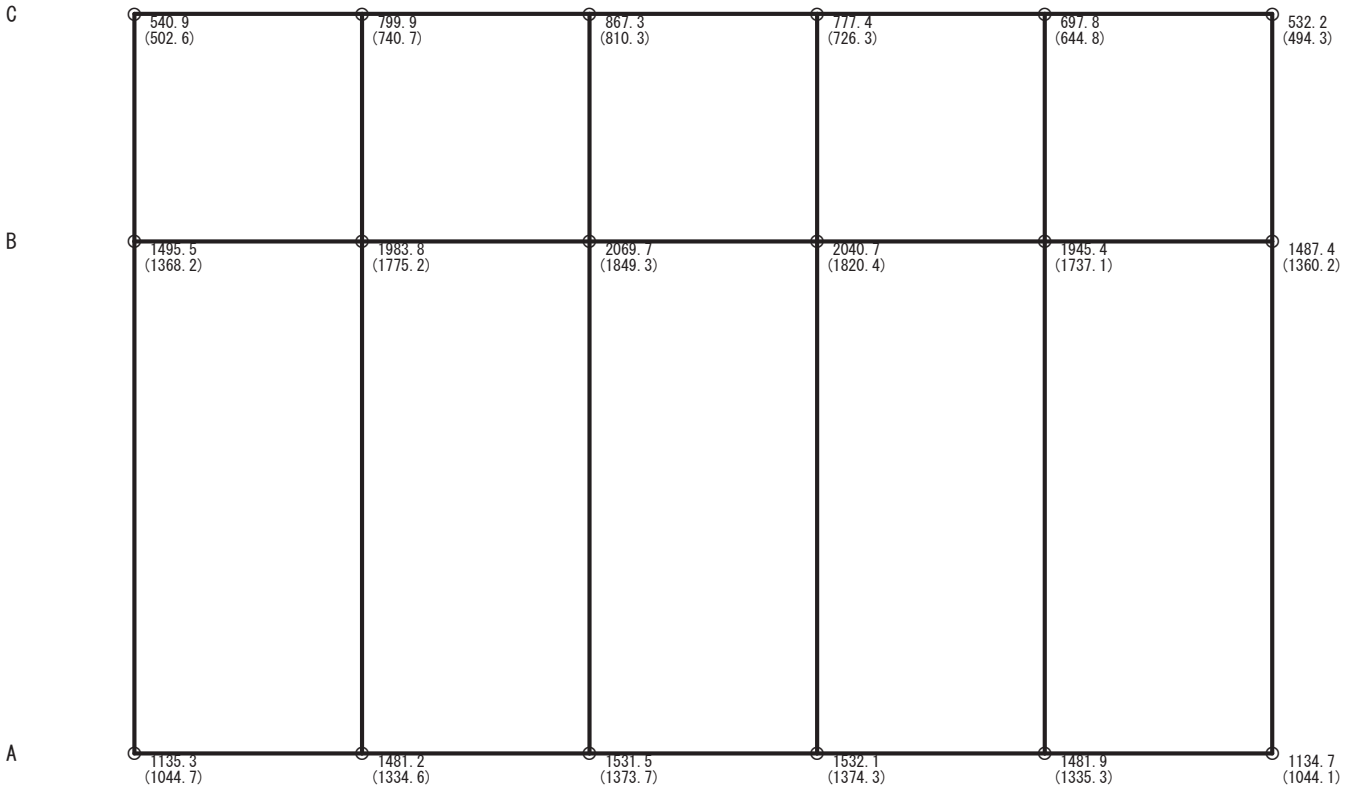

8F 階 (S=1/239)

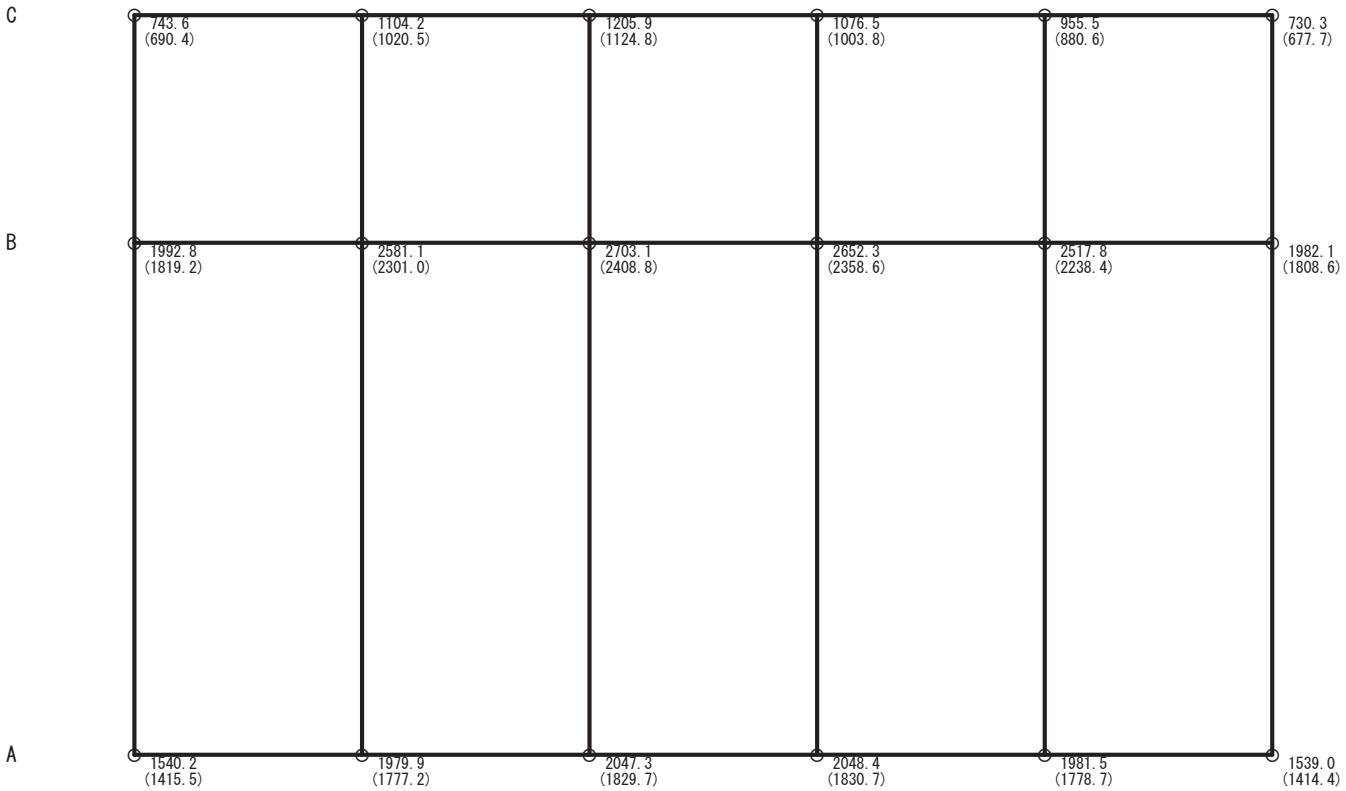

7F 階 (S=1/239)

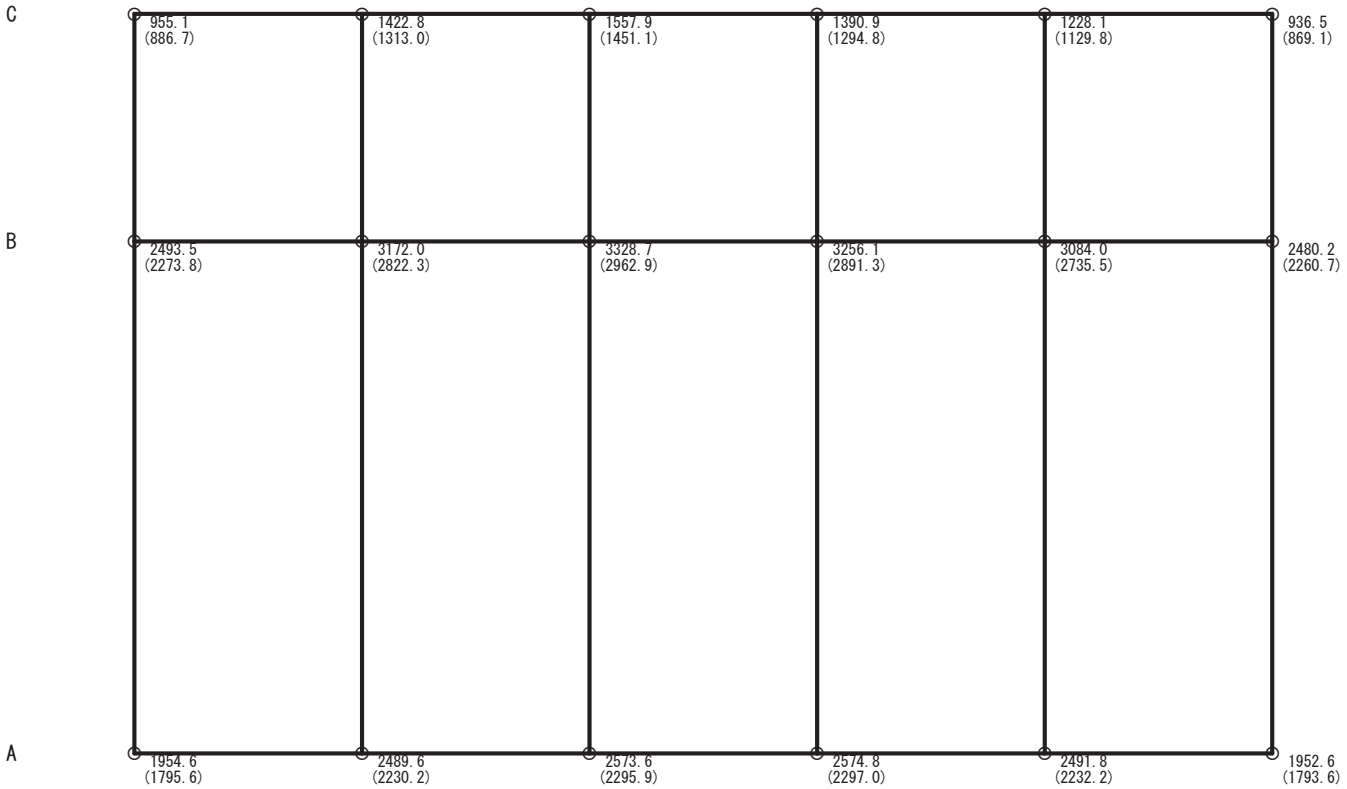

6F 階 (S=1/239)

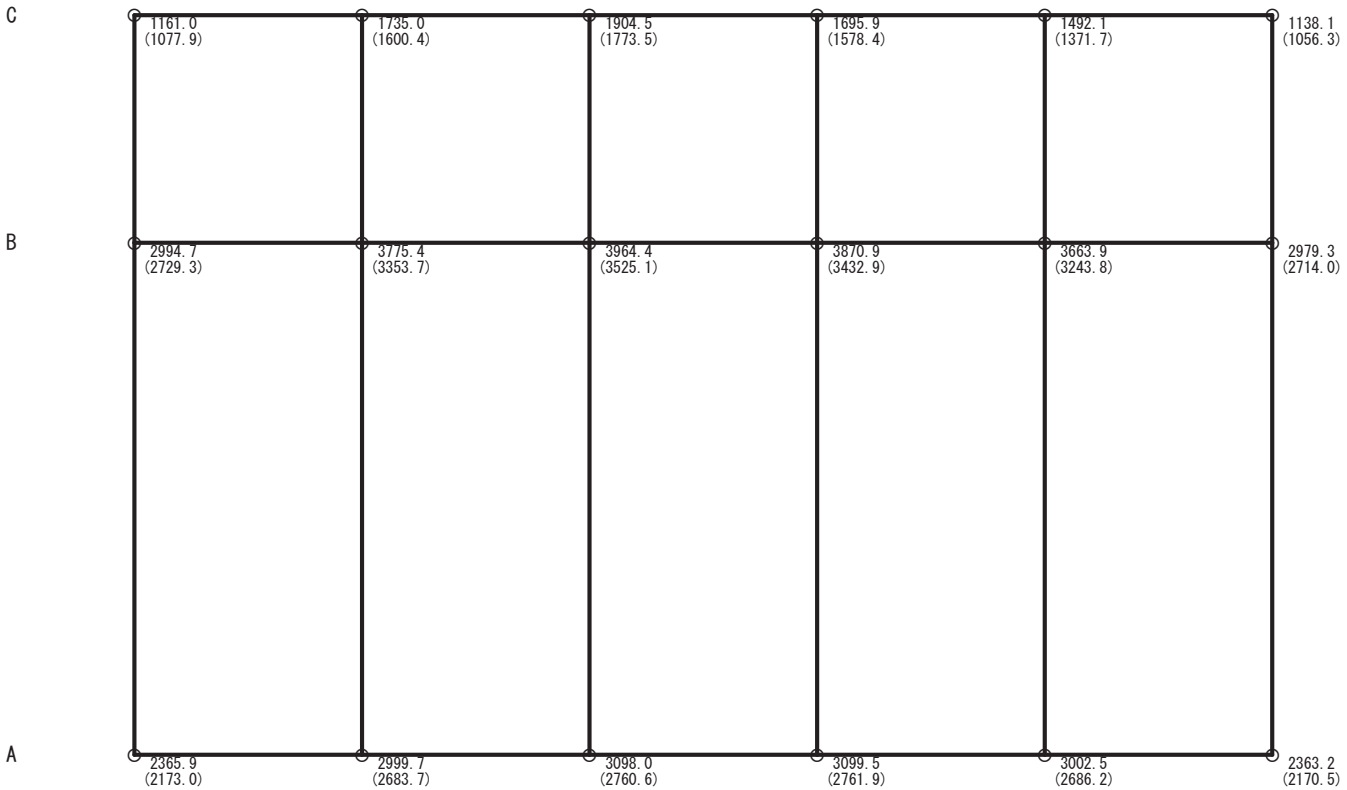

5F 階 (S=1/239)

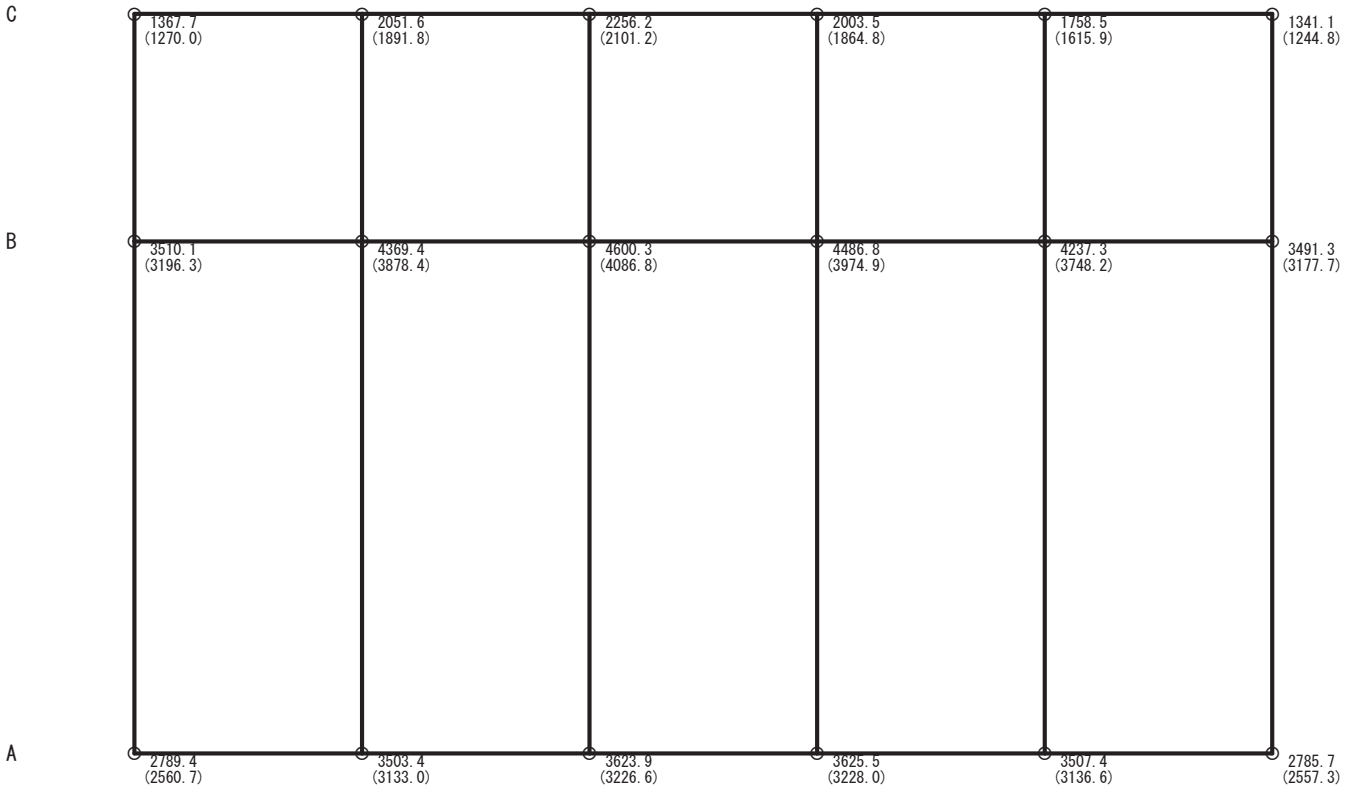

4F 階 (S=1/239)

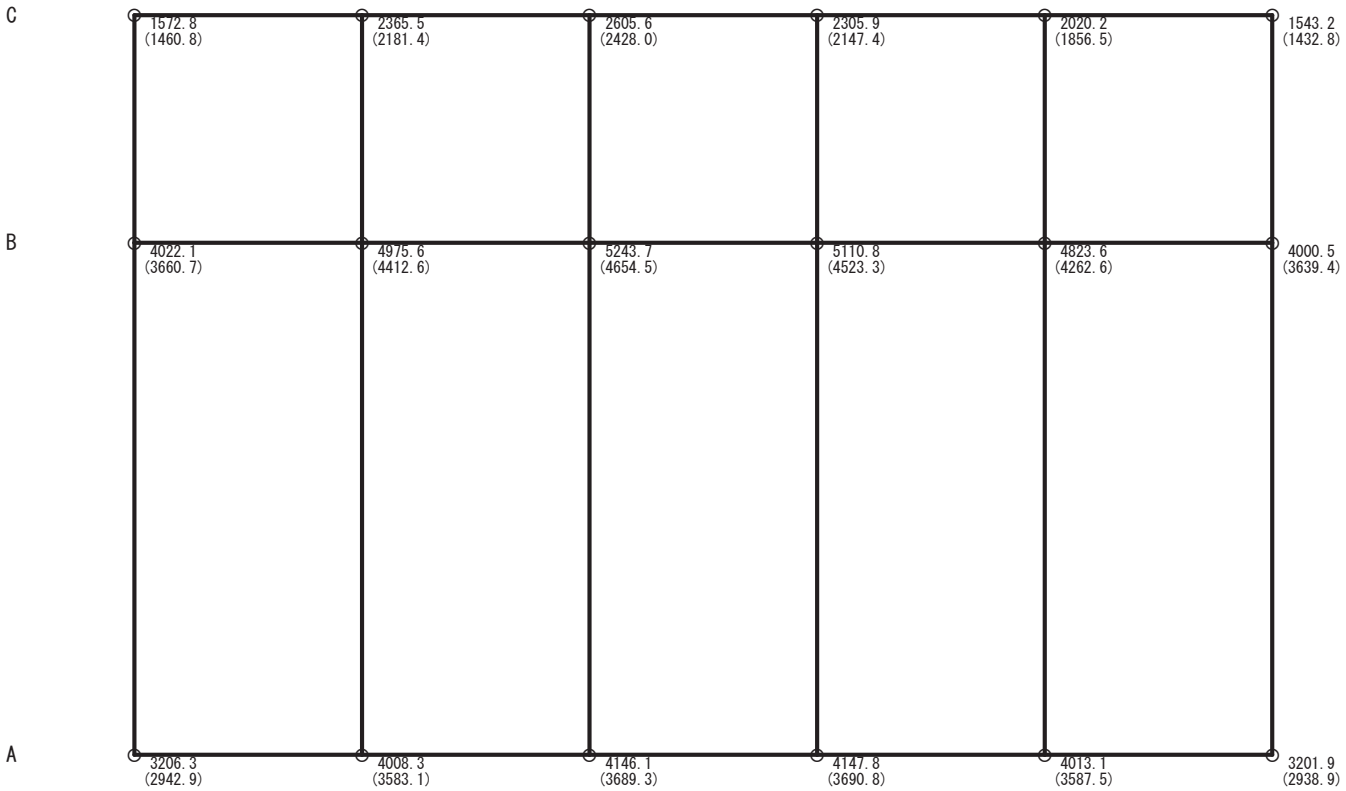

3F 階 (S=1/239)

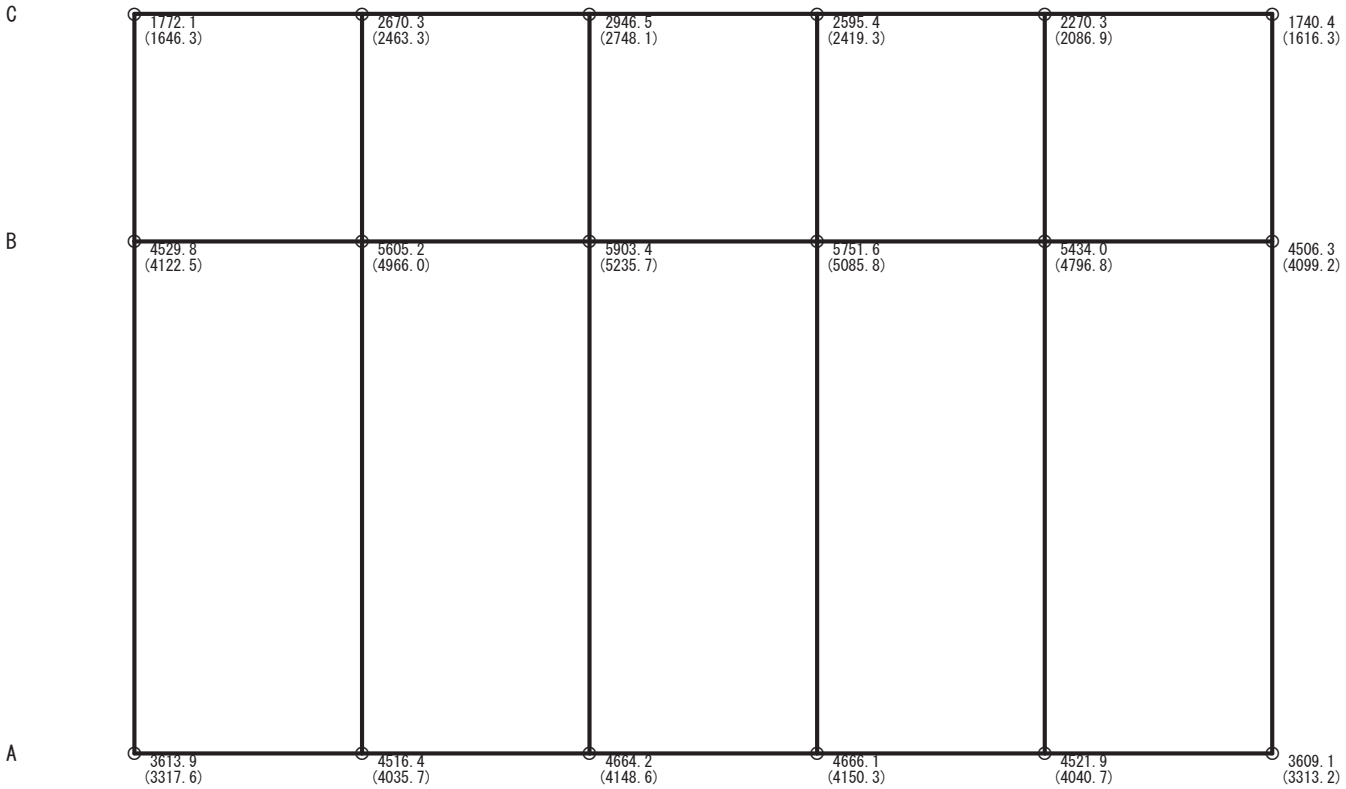

2F 階 (S=1/239)

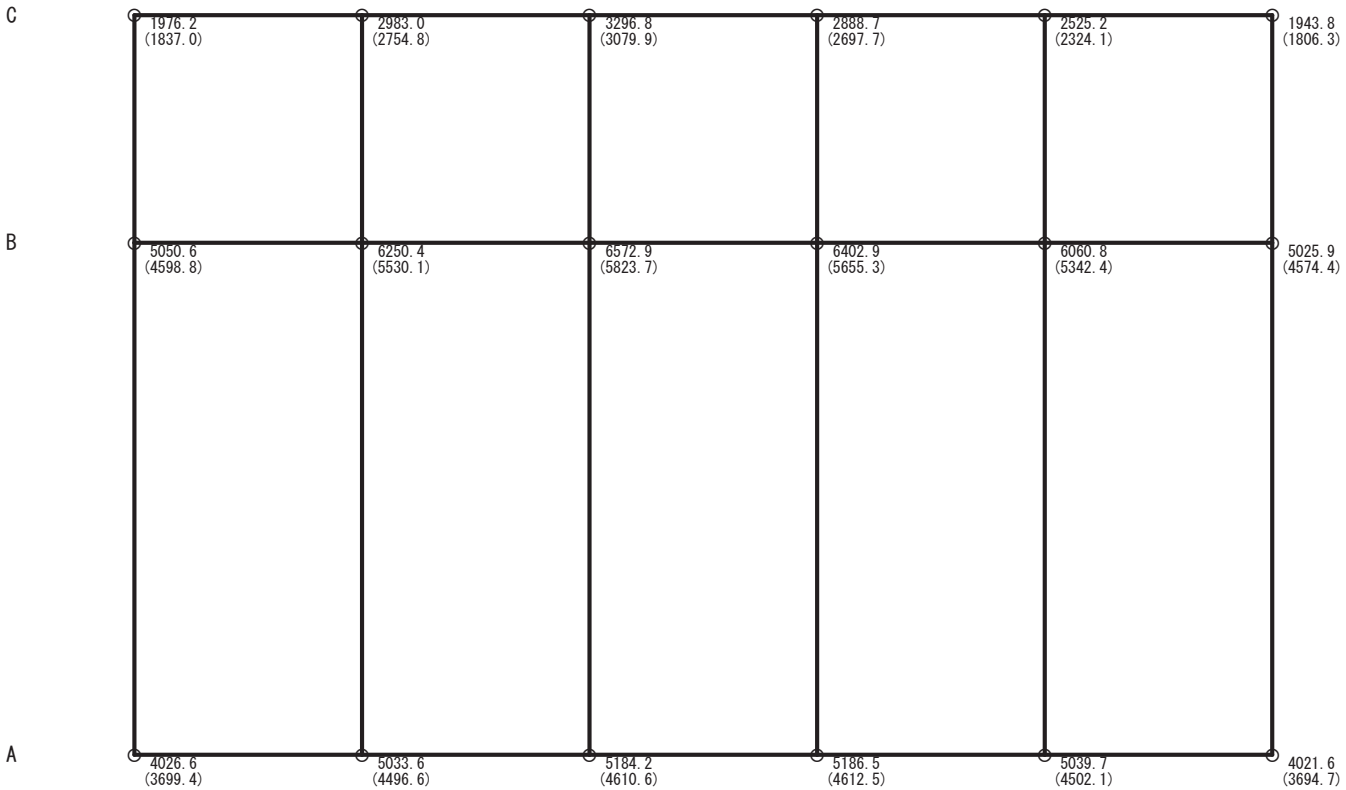

1F 階 (S=1/239)

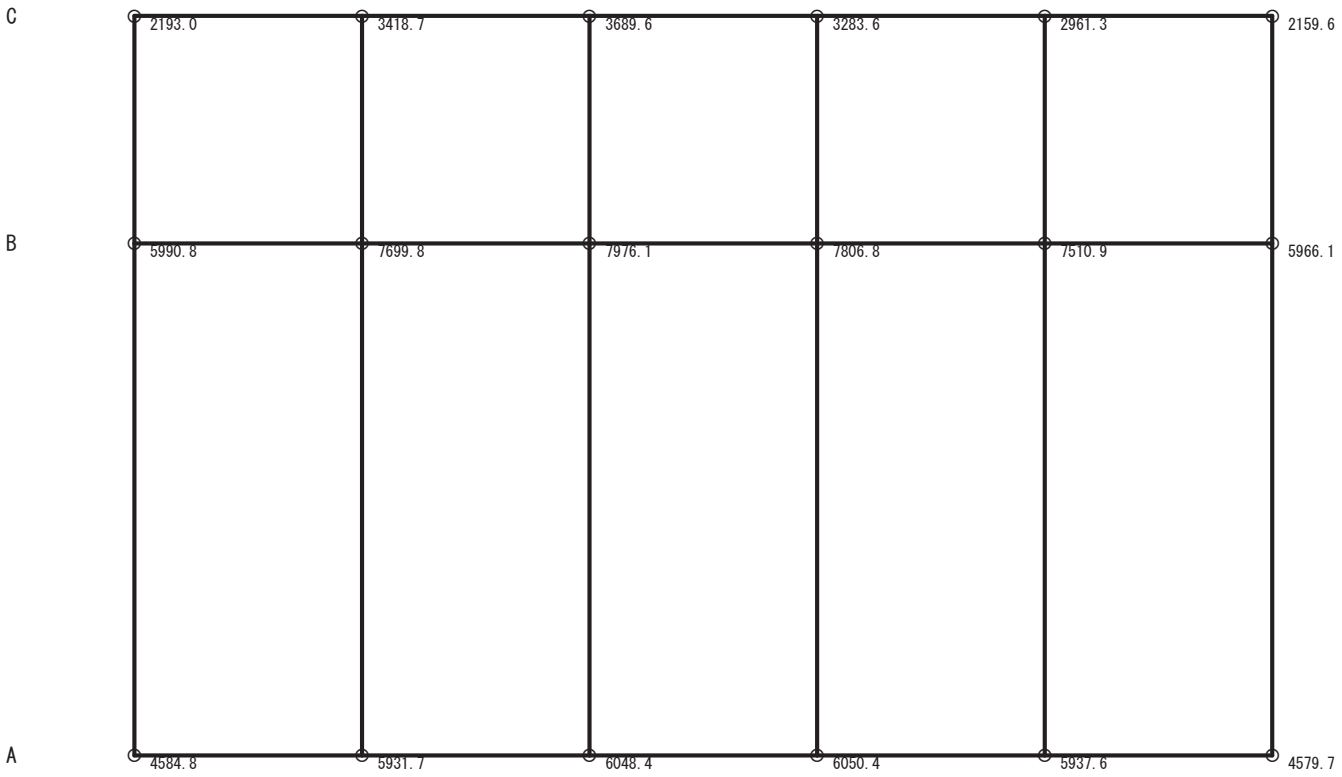

1F 階（基礎計算用軸力）（S=1/239）

A-2.4.2 長期柱軸力表 (kN)

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	157.01 (147.60)	237.97 (221.79)	230.51 (213.43)	241.60 (223.67)	244.03 (227.41)	153.42 (144.21)
B	507.61 (473.79)	791.60 (735.73)	802.03 (741.31)	804.65 (744.18)	790.72 (735.15)	505.40 (471.61)
A	350.45 (326.96)	525.98 (488.73)	540.75 (500.02)	540.68 (499.92)	525.95 (488.66)	350.37 (326.87)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	356.14 (331.82)	526.89 (488.69)	558.45 (520.69)	519.02 (483.78)	479.06 (443.69)	349.87 (325.87)
B	998.11 (917.53)	1374.04 (1242.97)	1424.74 (1285.03)	1411.79 (1272.24)	1354.73 (1223.91)	992.79 (912.30)
A	745.24 (687.91)	1003.05 (911.26)	1037.59 (938.27)	1037.86 (938.50)	1003.35 (911.51)	744.92 (687.61)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	540.92 (502.57)	799.90 (740.73)	867.30 (810.31)	777.40 (726.27)	697.84 (644.77)	532.20 (494.28)
B	1495.45 (1368.19)	1983.77 (1775.23)	2069.69 (1849.29)	2040.68 (1820.36)	1945.37 (1737.06)	1487.36 (1360.22)
A	1135.25 (1044.70)	1481.22 (1334.63)	1531.47 (1373.73)	1532.11 (1374.32)	1481.94 (1335.28)	1134.66 (1044.14)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	743.64 (690.38)	1104.17 (1020.49)	1205.86 (1124.76)	1076.46 (1003.75)	955.51 (880.63)	730.29 (677.71)
B	1992.82 (1819.21)	2581.07 (2300.97)	2703.07 (2408.79)	2652.33 (2358.58)	2517.77 (2238.38)	1982.08 (1808.62)
A	1540.23 (1415.52)	1979.92 (1777.22)	2047.26 (1829.72)	2048.36 (1830.72)	1981.53 (1778.69)	1538.99 (1414.36)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	955.09 (886.69)	1422.75 (1312.97)	1557.93 (1451.12)	1390.87 (1294.83)	1228.15 (1129.81)	936.53 (869.09)
B	2493.46 (2273.82)	3171.96 (2822.26)	3328.74 (2962.91)	3256.10 (2891.27)	3083.99 (2735.49)	2480.23 (2260.75)
A	1954.64 (1795.55)	2489.56 (2230.21)	2573.56 (2295.91)	2574.82 (2297.03)	2491.81 (2232.25)	1952.60 (1793.64)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1160.99 (1077.90)	1735.03 (1600.36)	1904.47 (1773.54)	1695.92 (1578.38)	1492.13 (1371.72)	1138.15 (1056.26)
B	2994.74 (2729.26)	3775.36 (3353.68)	3964.45 (3525.05)	3870.92 (3432.88)	3663.92 (3243.81)	2979.25 (2713.96)
A	2365.92 (2172.98)	2999.69 (2683.65)	3098.04 (2760.60)	3099.51 (2761.90)	3002.54 (2686.24)	2363.24 (2170.48)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1367.71 (1270.02)	2051.58 (1891.82)	2256.16 (2101.24)	2003.52 (1864.77)	1758.48 (1615.93)	1341.12 (1244.83)
B	3510.09 (3196.27)	4369.42 (3878.42)	4600.30 (4086.81)	4486.77 (3974.88)	4237.35 (3748.19)	3491.28 (3177.66)
A	2789.38 (2560.72)	3503.40 (3133.02)	3623.90 (3226.57)	3625.48 (3227.95)	3507.36 (3136.63)	2785.72 (2557.31)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1572.83 (1460.84)	2365.46 (2181.44)	2605.62 (2428.00)	2305.90 (2147.39)	2020.19 (1856.46)	1543.19 (1432.77)
B	4022.05 (3660.73)	4975.61 (4412.60)	5243.69 (4654.45)	5110.75 (4523.27)	4823.64 (4262.63)	4000.50 (3639.39)
A	3206.29 (2942.94)	4008.29 (3583.10)	4146.08 (3689.33)	4147.81 (3690.85)	4013.13 (3587.52)	3201.93 (2938.90)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1772.12 (1646.27)	2670.31 (2463.33)	2946.54 (2748.12)	2595.42 (2419.34)	2270.29 (2086.89)	1740.44 (1616.27)
B	4529.81 (4122.46)	5605.16 (4965.96)	5903.39 (5235.75)	5751.62 (5085.77)	5433.96 (4796.79)	4506.28 (4099.17)
A	3613.91 (3317.64)	4516.42 (4035.67)	4664.15 (4148.59)	4666.07 (4150.27)	4521.93 (4040.70)	3609.11 (3313.20)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1976.19 (1836.97)	2982.96 (2754.80)	3296.78 (3079.86)	2888.74 (2697.75)	2525.21 (2324.14)	1943.82 (1806.29)
B	5050.61 (4598.83)	6250.45 (5530.13)	6572.92 (5823.70)	6402.89 (5655.32)	6060.77 (5342.37)	5025.94 (4574.41)
A	4026.63 (3699.36)	5033.65 (4496.56)	5184.24 (4610.56)	5186.46 (4612.54)	5039.68 (4502.09)	4021.63 (3694.74)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	2192.96	3418.73	3689.56	3283.63	2961.29	2159.60
B	5990.77	7699.77	7976.11	7806.85	7510.95	5966.11
A	4584.81	5931.67	6048.45	6050.40	5937.55	4579.75

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担

A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc	：	柱のせん断力	(kN)	Qw	：	壁のせん断力	(kN)
Q.force	：	地震力	(kN)	Qsp	：	水平バネの反力	(kN)
sumQ	：	Qc+Qw+Qsp	(kN)	sumQ	：	Qc+Qw+Qsp	(kN)
d	：	層間変位	(cm)	h	：	階高	(cm)
d/h	：	層間変形角					

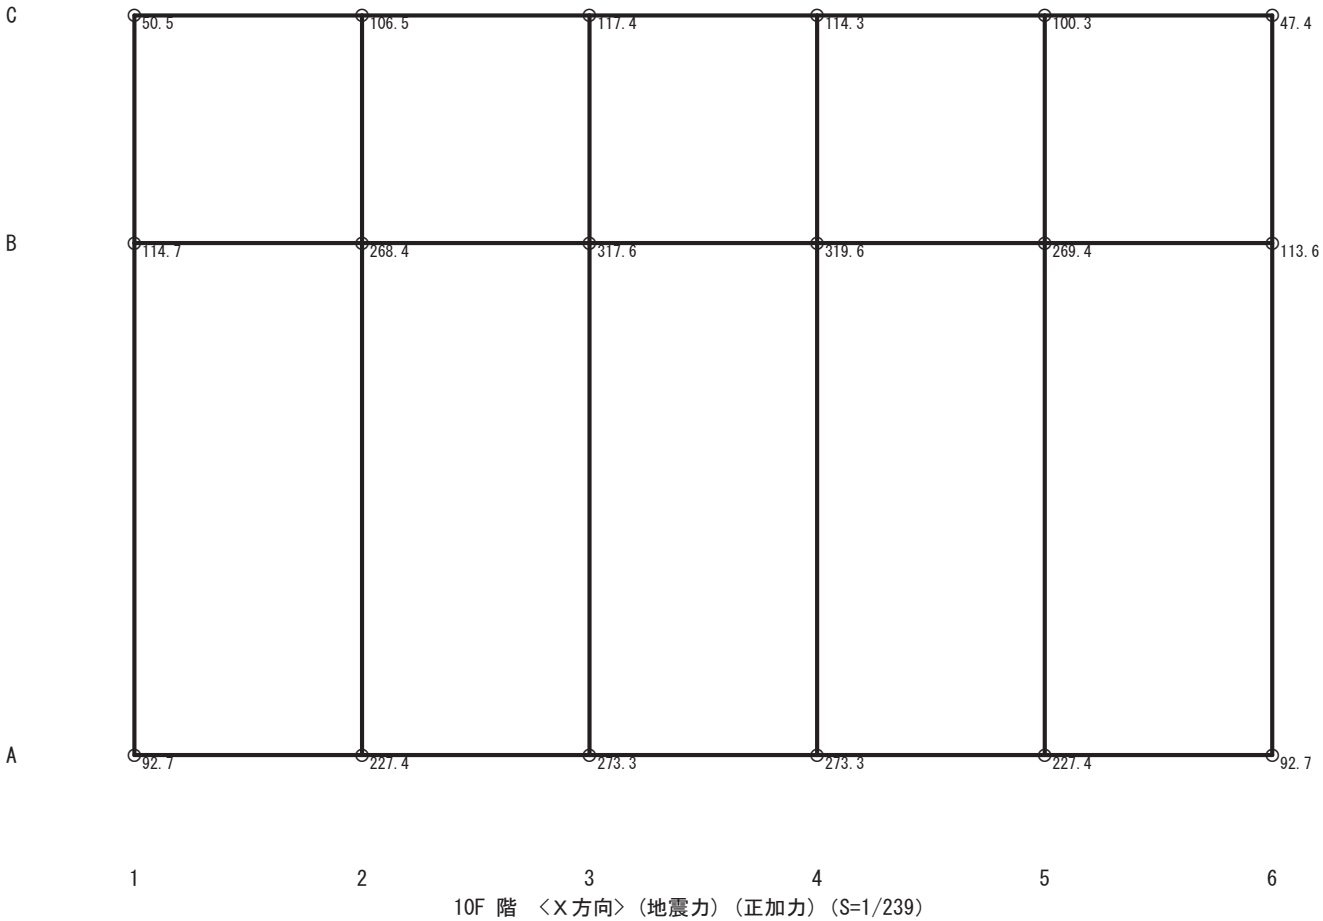

10F 階　〈Ｘ方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	536.48	(17.2)	536.48	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1403.31	(44.9)	1403.31	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1186.73	(38.0)	1186.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3126.53	(100.0)	3126.53	0.00	(100.0)	(0.0)

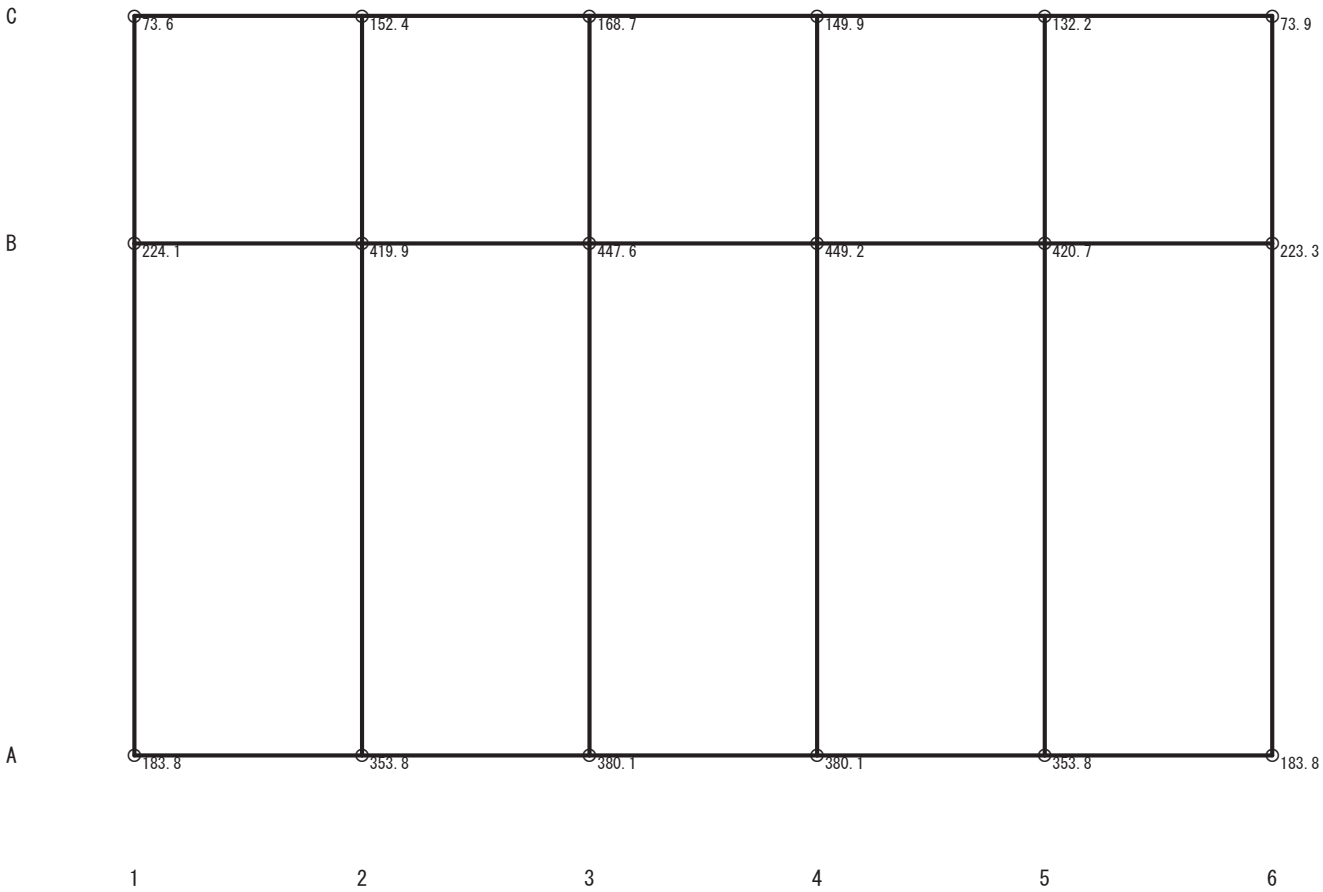

9F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	750.60	(15.7)	750.60	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2184.69	(45.8)	2184.69	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1835.39	(38.5)	1835.39	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4770.69	(100.0)	4770.69	0.00	(100.0)	(0.0)

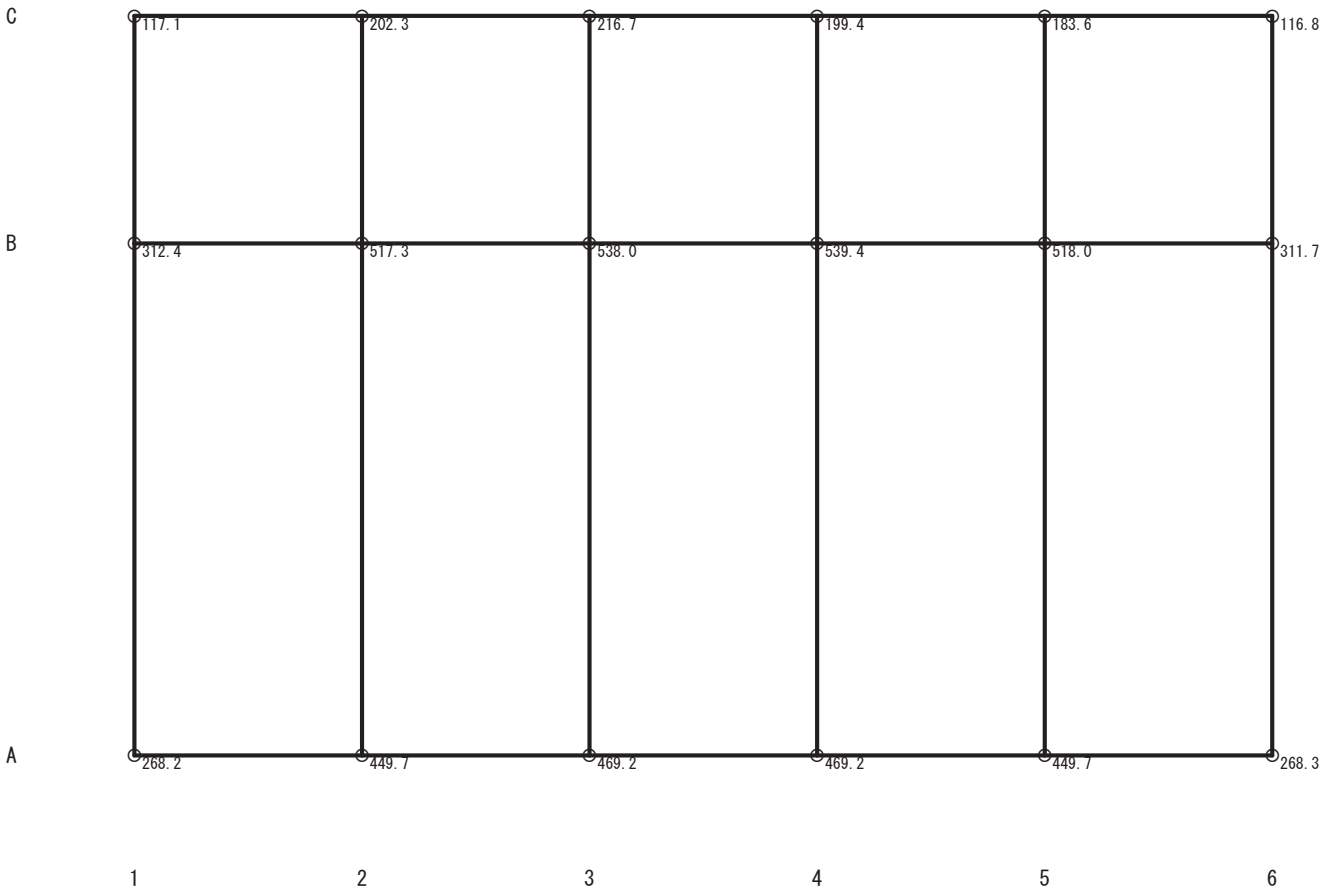

8F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1035.87	(16.9)	1035.87	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2736.90	(44.5)	2736.90	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2374.25	(38.6)	2374.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6147.02	(100.0)	6147.02	0.00	(100.0)	(0.0)

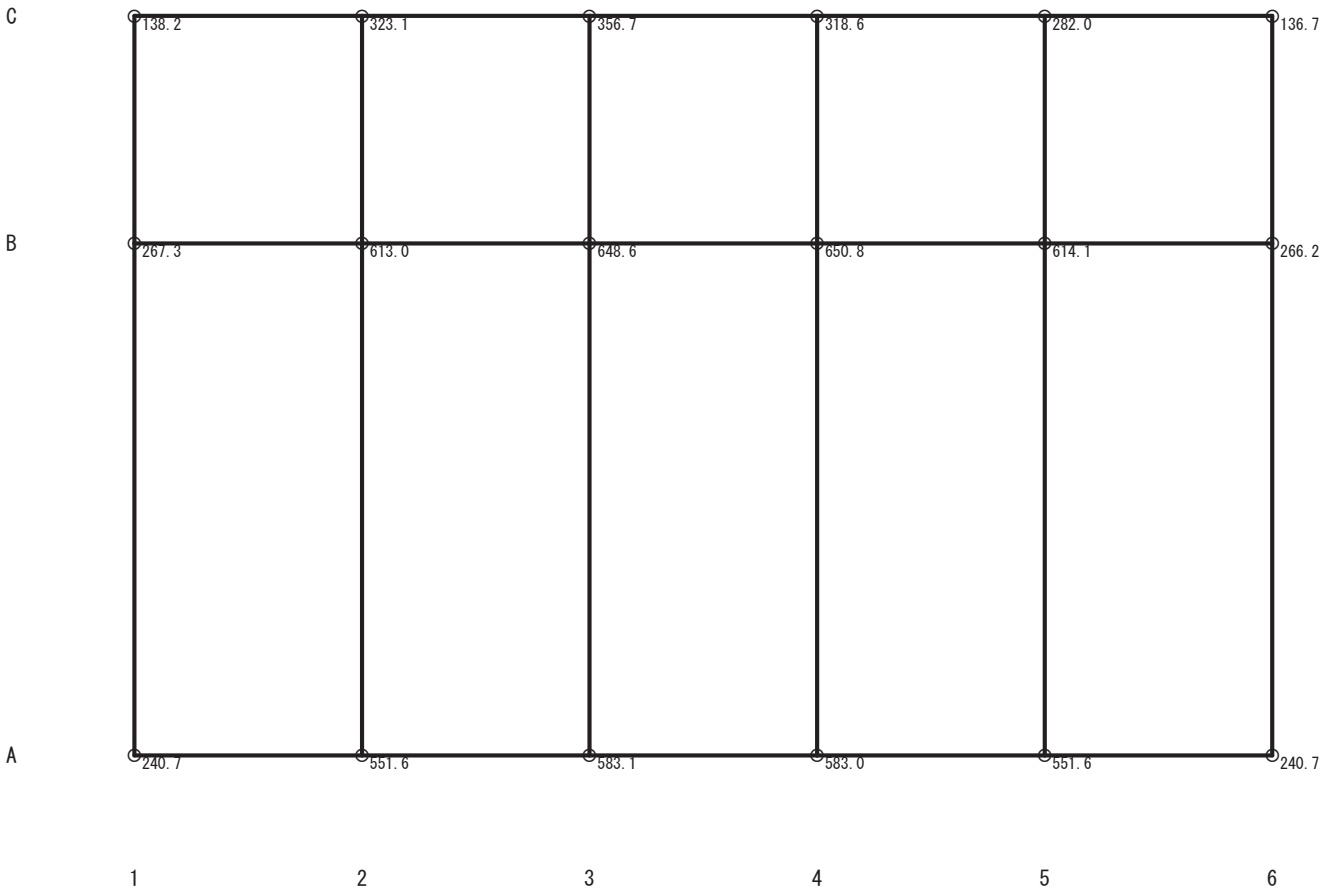

7F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1555.33	(21.1)	1555.33	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3060.06	(41.5)	3060.06	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2750.74	(37.3)	2750.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7366.13	(100.0)	7366.13	0.00	(100.0)	(0.0)

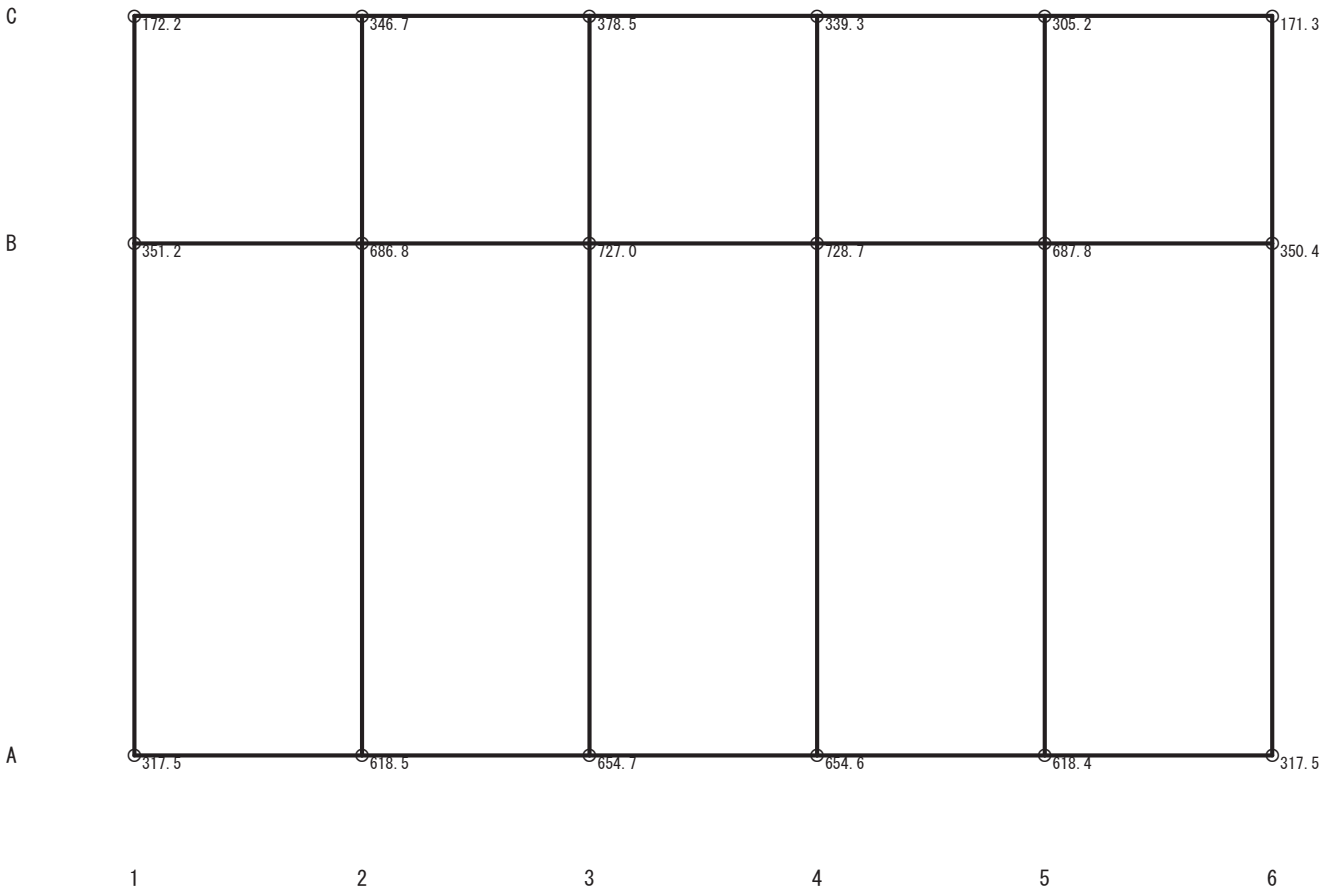

6F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1713.13	(20.3)	1713.13	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3531.91	(41.9)	3531.91	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3181.18	(37.8)	3181.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8426.22	(100.0)	8426.22	0.00	(100.0)	(0.0)

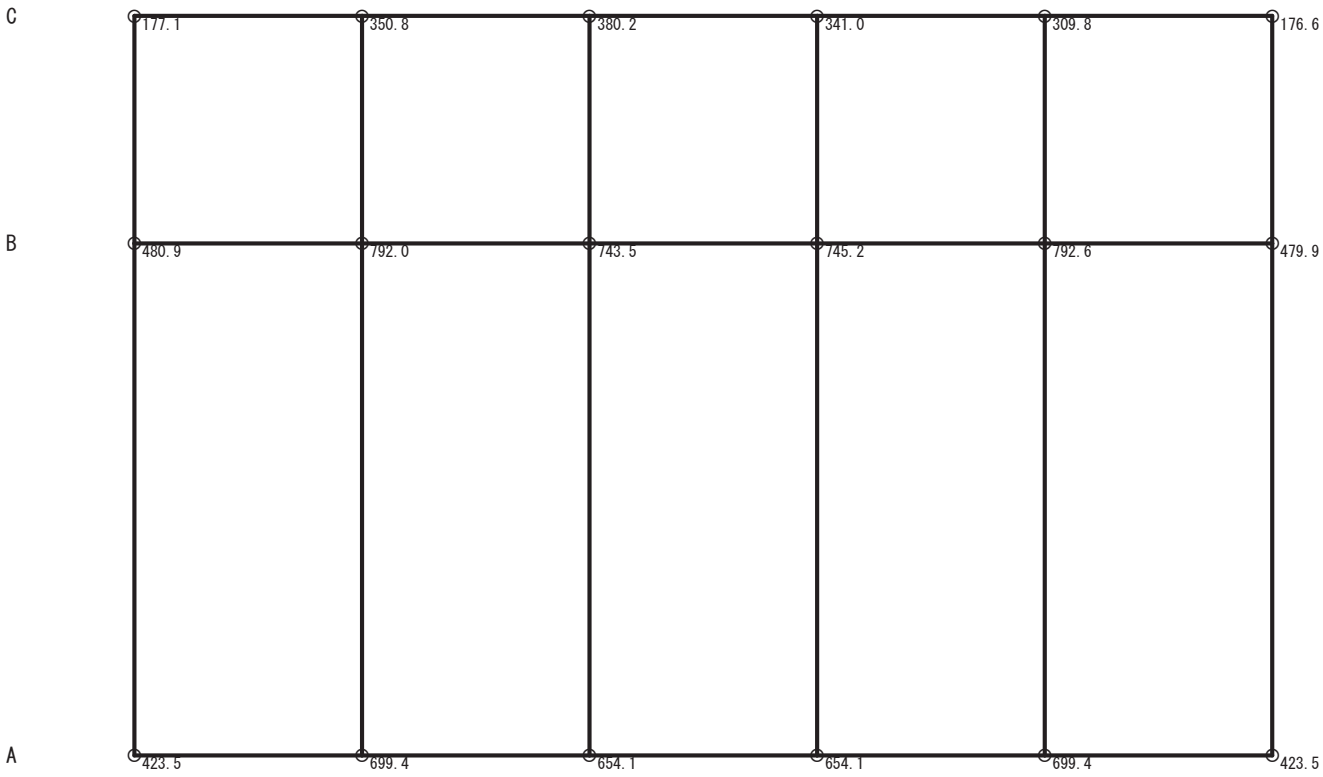

5F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1735.40	(18.6)	1735.40	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4034.24	(43.3)	4034.24	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3554.02	(38.1)	3554.02	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9323.66	(100.0)	9323.66	0.00	(100.0)	(0.0)

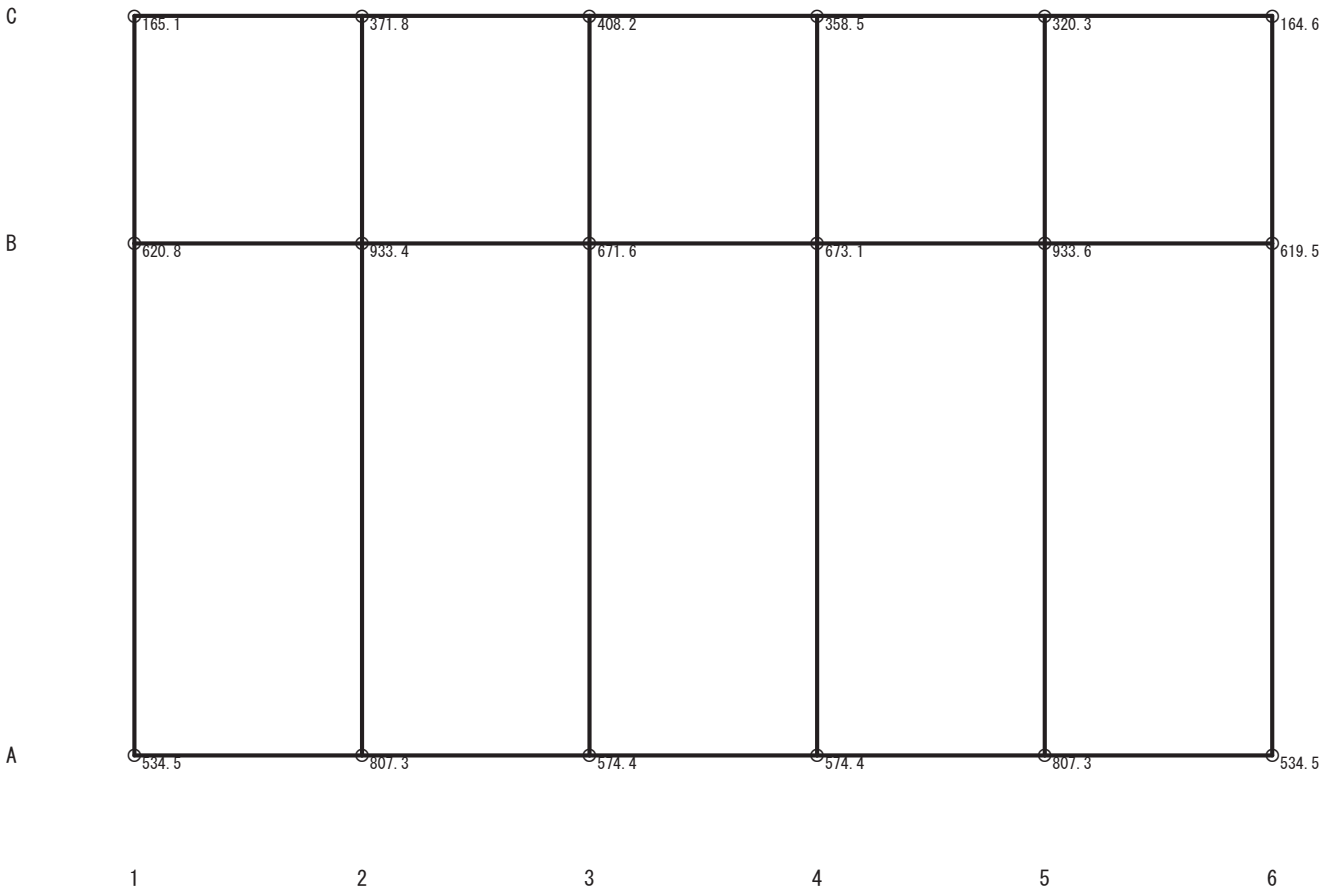

4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1788.53	(17.8)	1788.53	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4452.20	(44.2)	4452.20	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3832.34	(38.0)	3832.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10073.06	(100.0)	10073.06	0.00	(100.0)	(0.0)

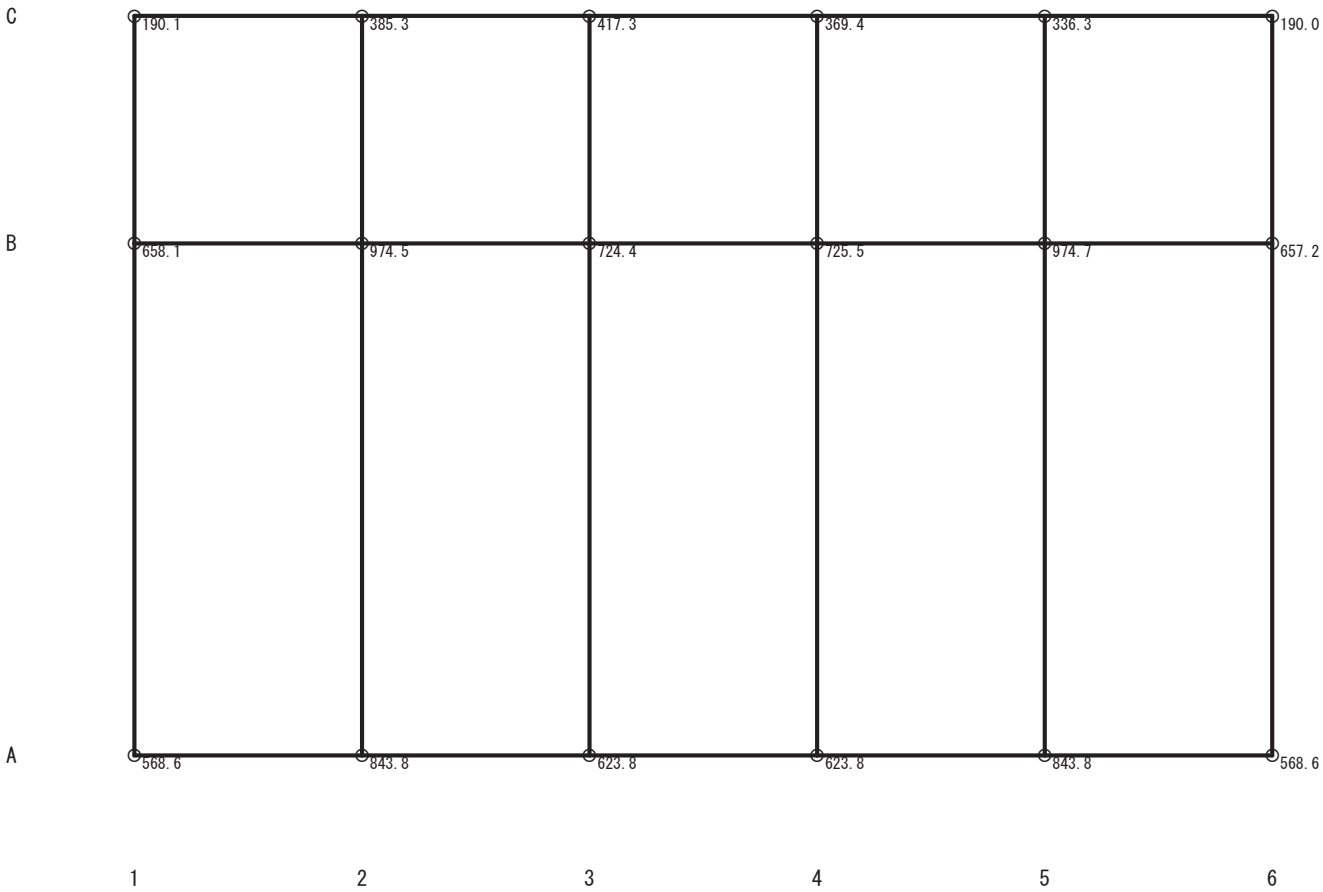

3F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1888.52	(17.7)	1888.52	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4714.41	(44.2)	4714.41	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4072.50	(38.1)	4072.50	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10675.43	(100.0)	10675.43	0.00	(100.0)	(0.0)

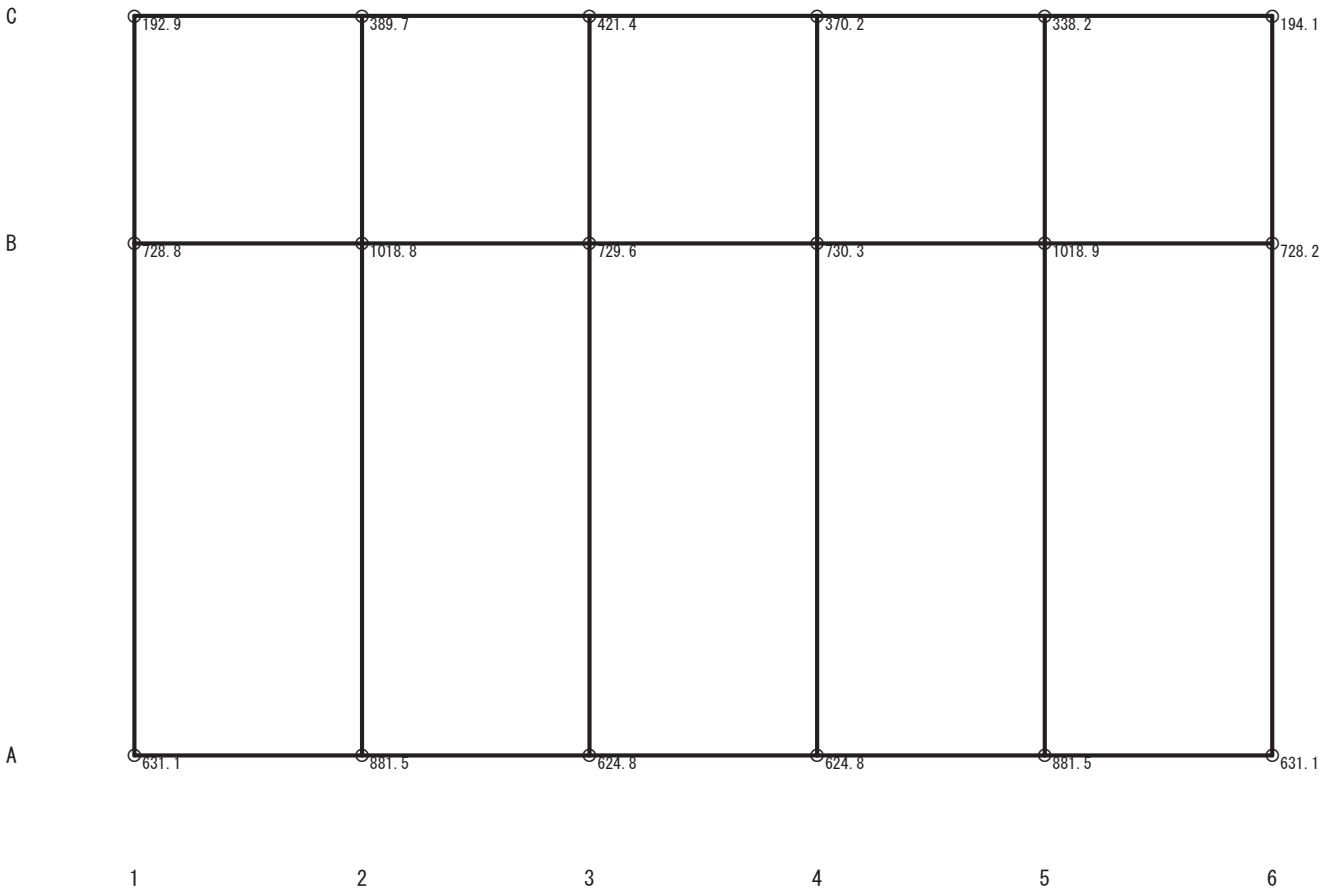

2F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1906.46	(17.1)	1906.46	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4954.48	(44.5)	4954.48	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4274.73	(38.4)	4274.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11135.66	(100.0)	11135.66	0.00	(100.0)	(0.0)

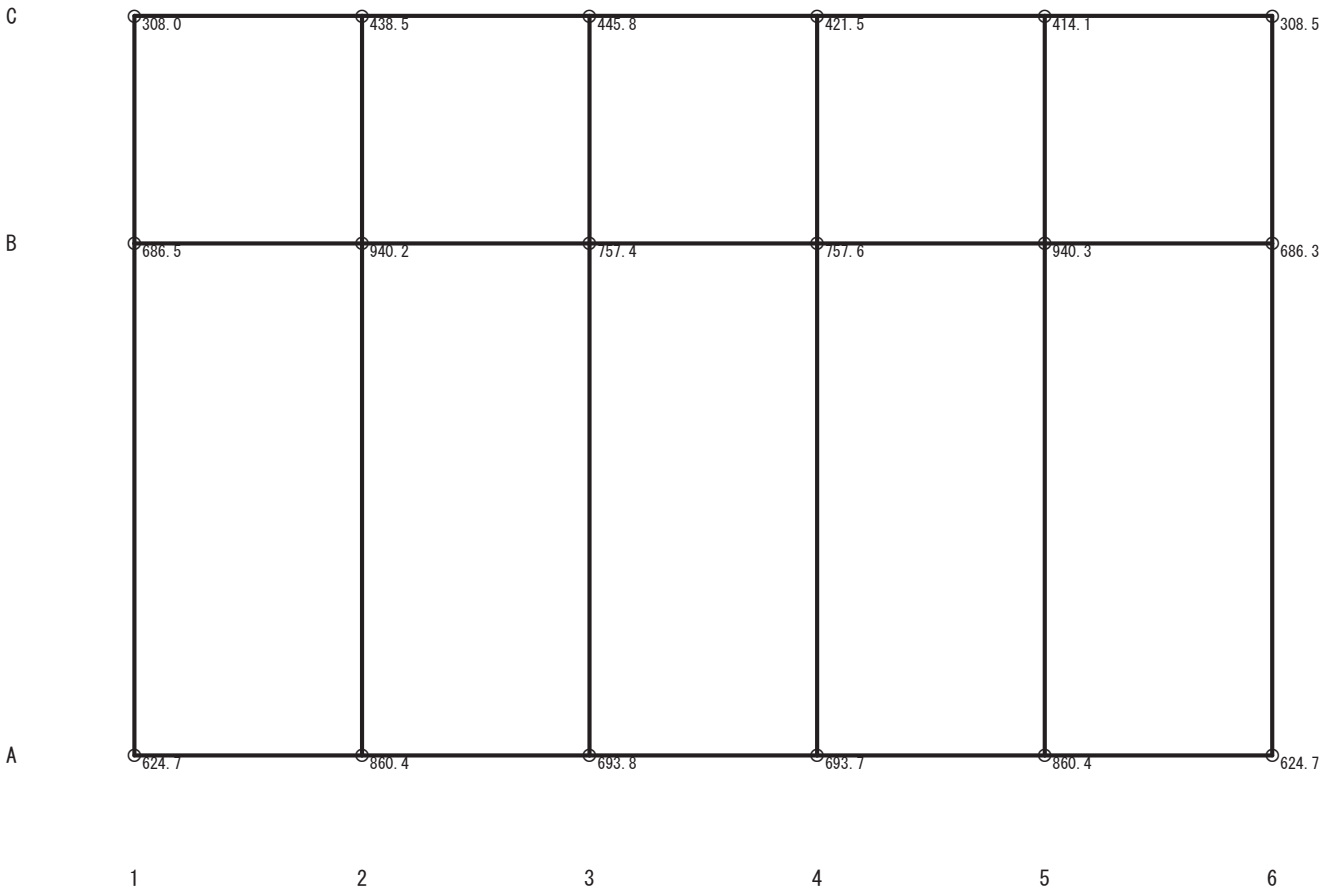

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2336.28	(20.4)	2336.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4768.33	(41.6)	4768.33	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4357.86	(38.0)	4357.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11462.47	(100.0)	11462.47	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	3126.53	3126.53	(100.0)	0.00	(0.0)	3126.53	0.00	3126.53
9F	4770.69	4770.69	(100.0)	0.00	(0.0)	4770.69	0.00	4770.69
8F	6147.02	6147.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6147.02	0.00	6147.02
7F	7366.13	7366.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7366.13	0.00	7366.13
6F	8426.22	8426.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8426.22	0.00	8426.22
5F	9323.66	9323.66	(100.0)	0.00	(0.0)	9323.66	0.00	9323.66
4F	10073.06	10073.06	(100.0)	0.00	(0.0)	10073.06	0.00	10073.06
3F	10675.43	10675.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10675.43	0.00	10675.43
2F	11135.66	11135.66	(100.0)	0.00	(0.0)	11135.66	0.00	11135.66
1F	11462.47	11462.47	(100.0)	0.00	(0.0)	11462.47	0.00	11462.47

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	C	1	0.8511	400.0	1/469
9F	C	1	1.2804	400.0	1/312
8F	C	1	1.5612	400.0	1/256
7F	C	1	1.3016	400.0	1/307
6F	C	1	1.4322	400.0	1/279
5F	C	1	1.4687	400.0	1/272
4F	C	1	1.3805	400.0	1/289
3F	C	1	1.4055	400.0	1/284
2F	C	1	1.3502	400.0	1/296

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
1F	C	1	0.8721	400.0	1/458

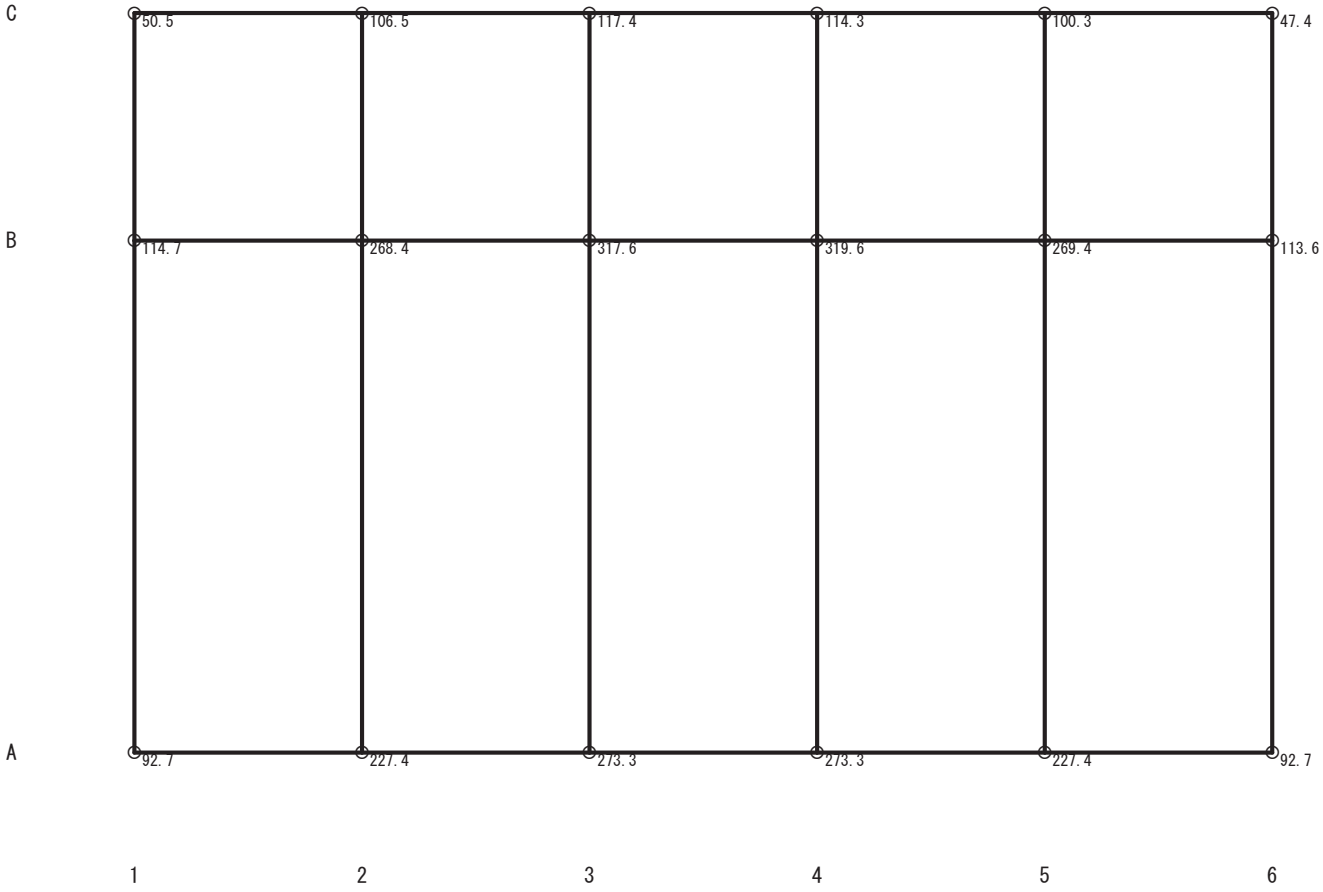

10F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	536.48	(17.2)	536.48	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1403.31	(44.9)	1403.31	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1186.73	(38.0)	1186.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3126.53	(100.0)	3126.53	0.00	(100.0)	(0.0)

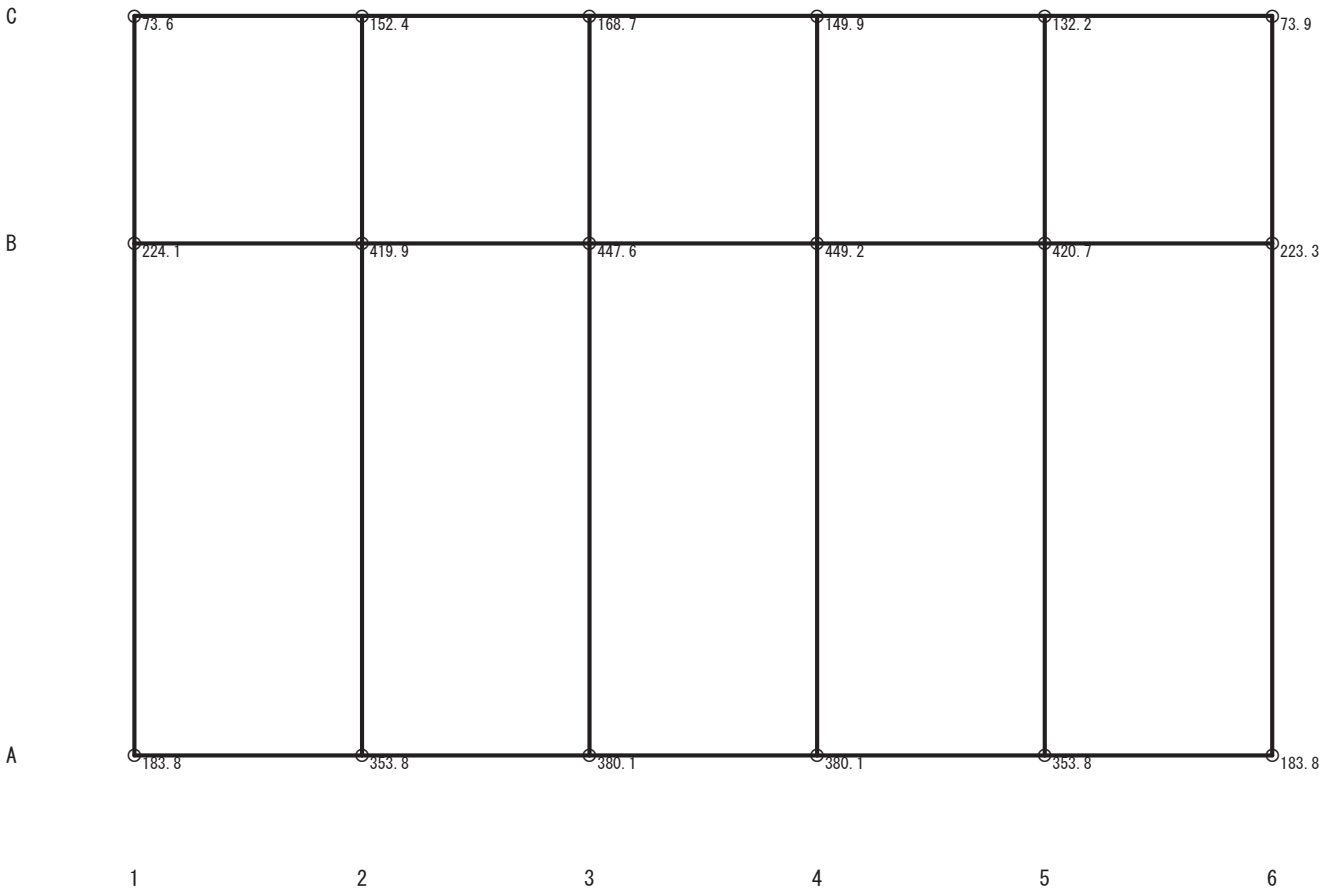

9F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	750.60	(15.7)	750.60	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2184.69	(45.8)	2184.69	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1835.39	(38.5)	1835.39	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4770.69	(100.0)	4770.69	0.00	(100.0)	(0.0)

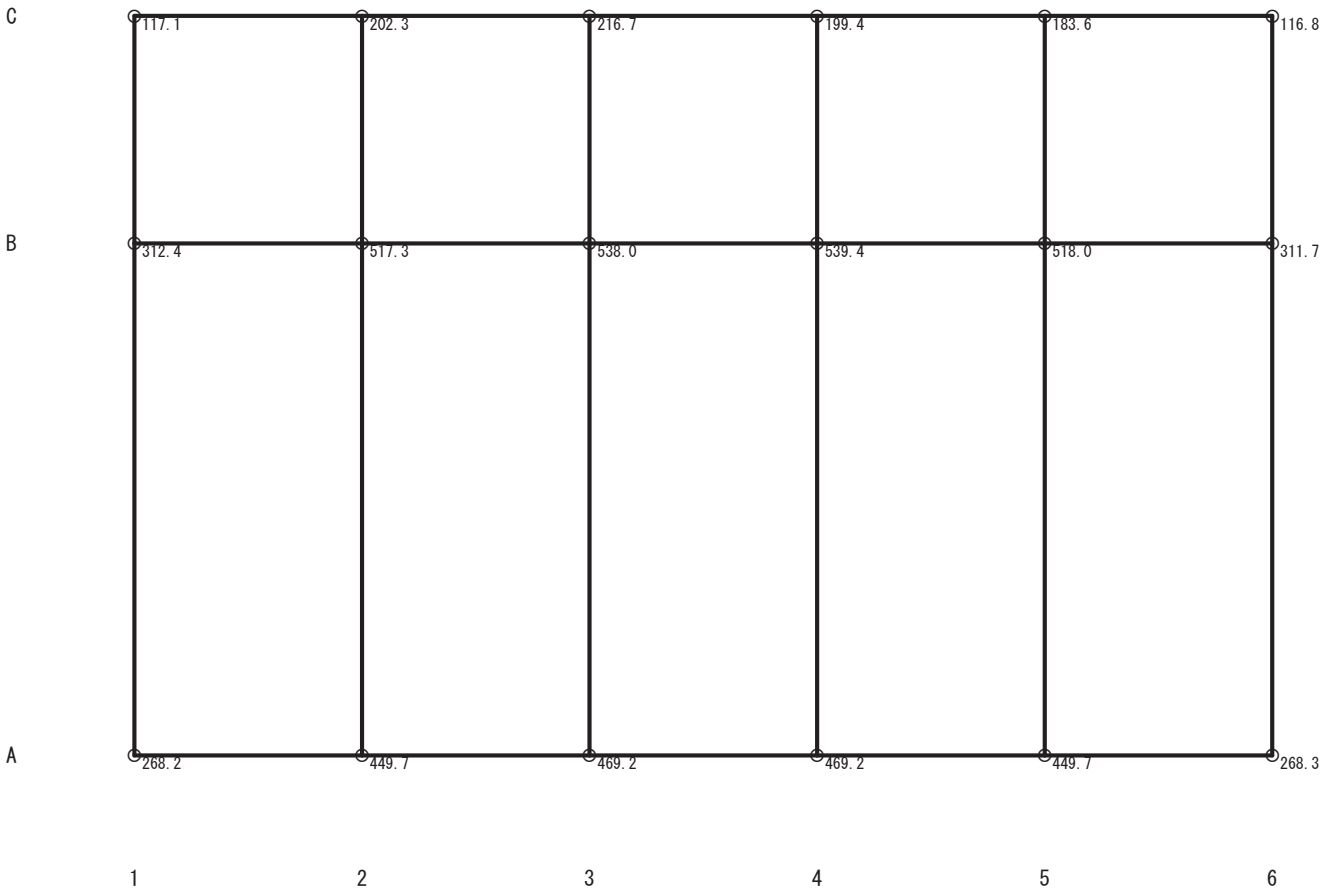

8F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1035.87	(16.9)	1035.87	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2736.90	(44.5)	2736.90	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2374.25	(38.6)	2374.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6147.02	(100.0)	6147.02	0.00	(100.0)	(0.0)

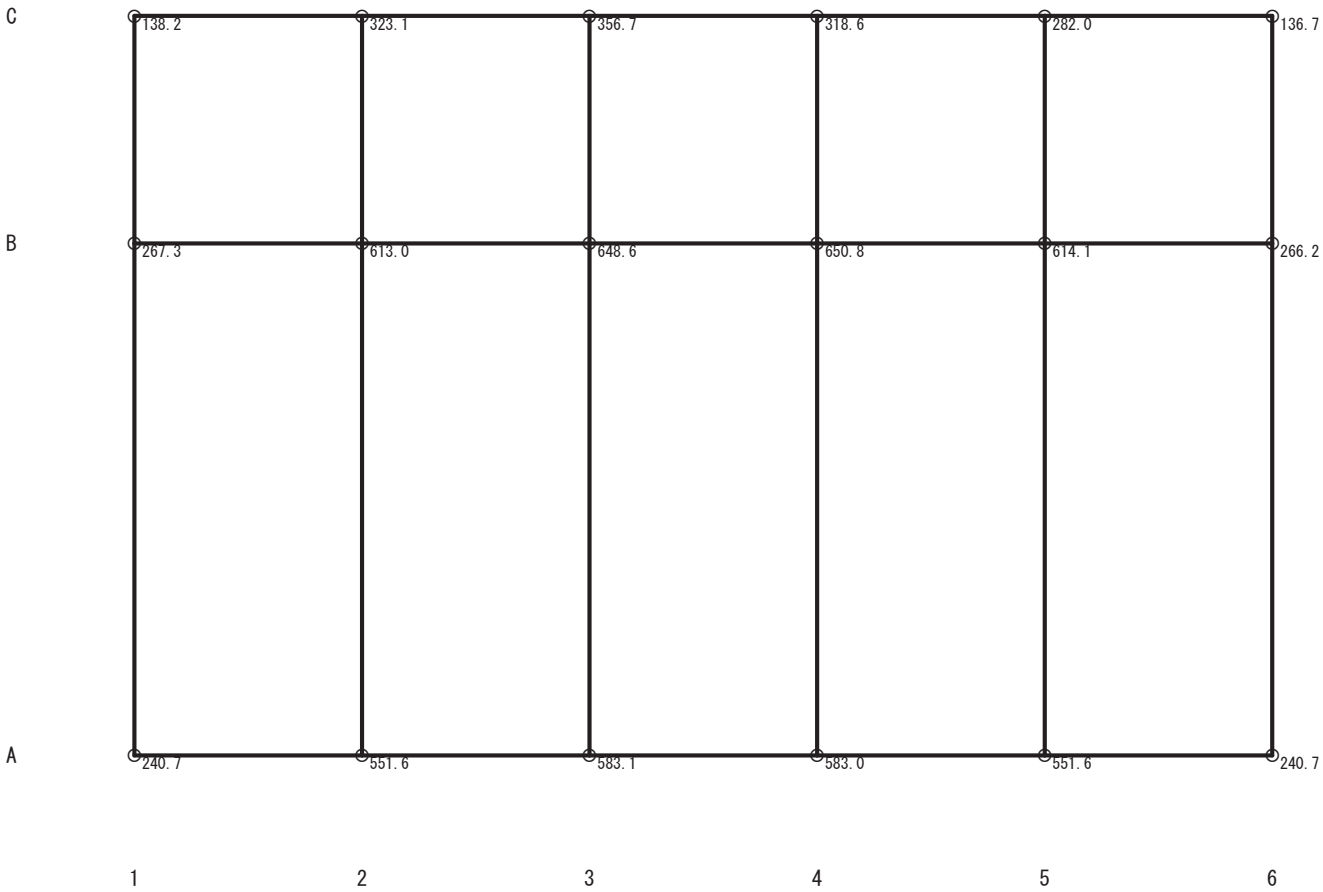

7F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1555.33	(21.1)	1555.33	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3060.06	(41.5)	3060.06	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2750.74	(37.3)	2750.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7366.13	(100.0)	7366.13	0.00	(100.0)	(0.0)

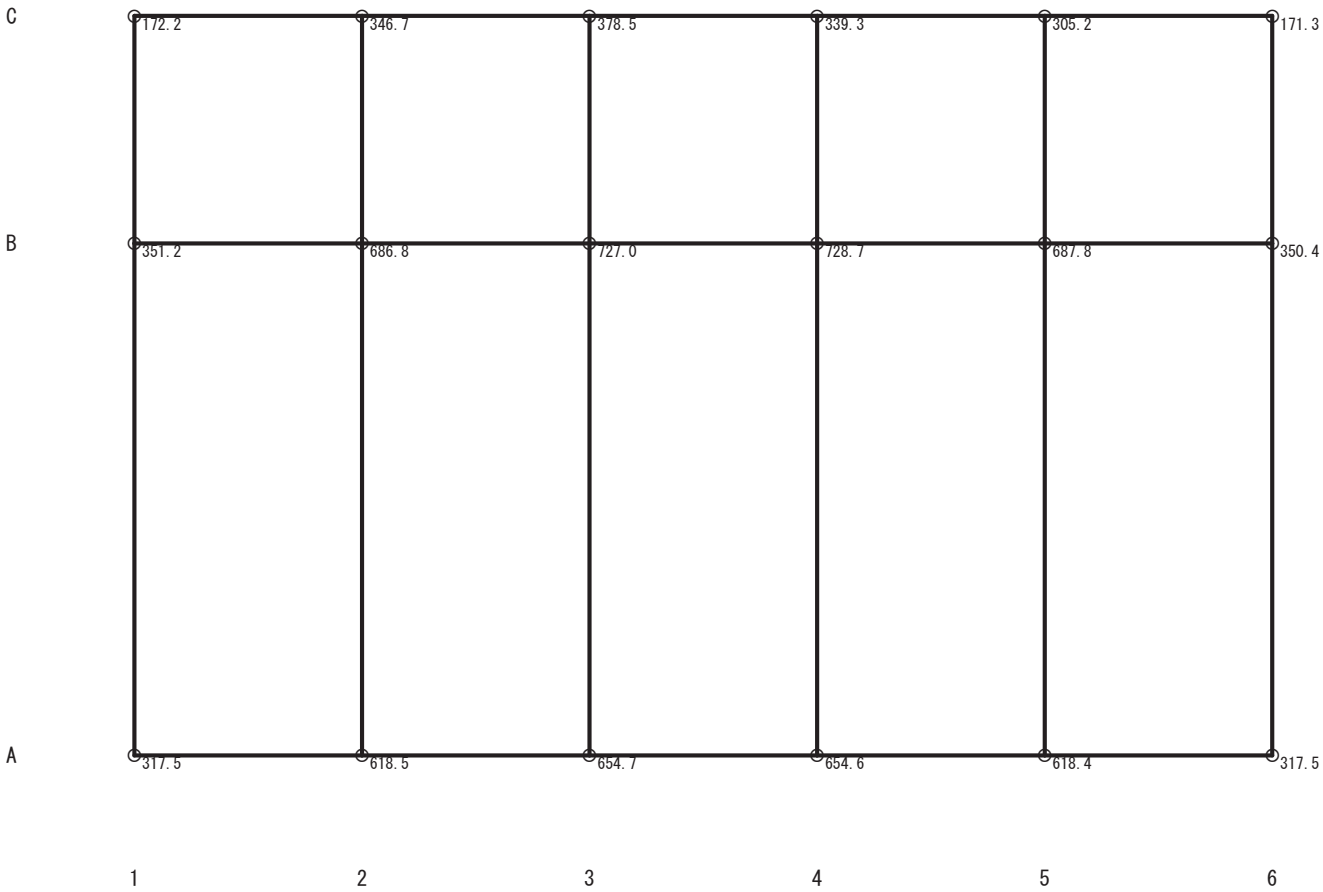

6F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1713.13	(20.3)	1713.13	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3531.91	(41.9)	3531.91	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3181.18	(37.8)	3181.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8426.22	(100.0)	8426.22	0.00	(100.0)	(0.0)

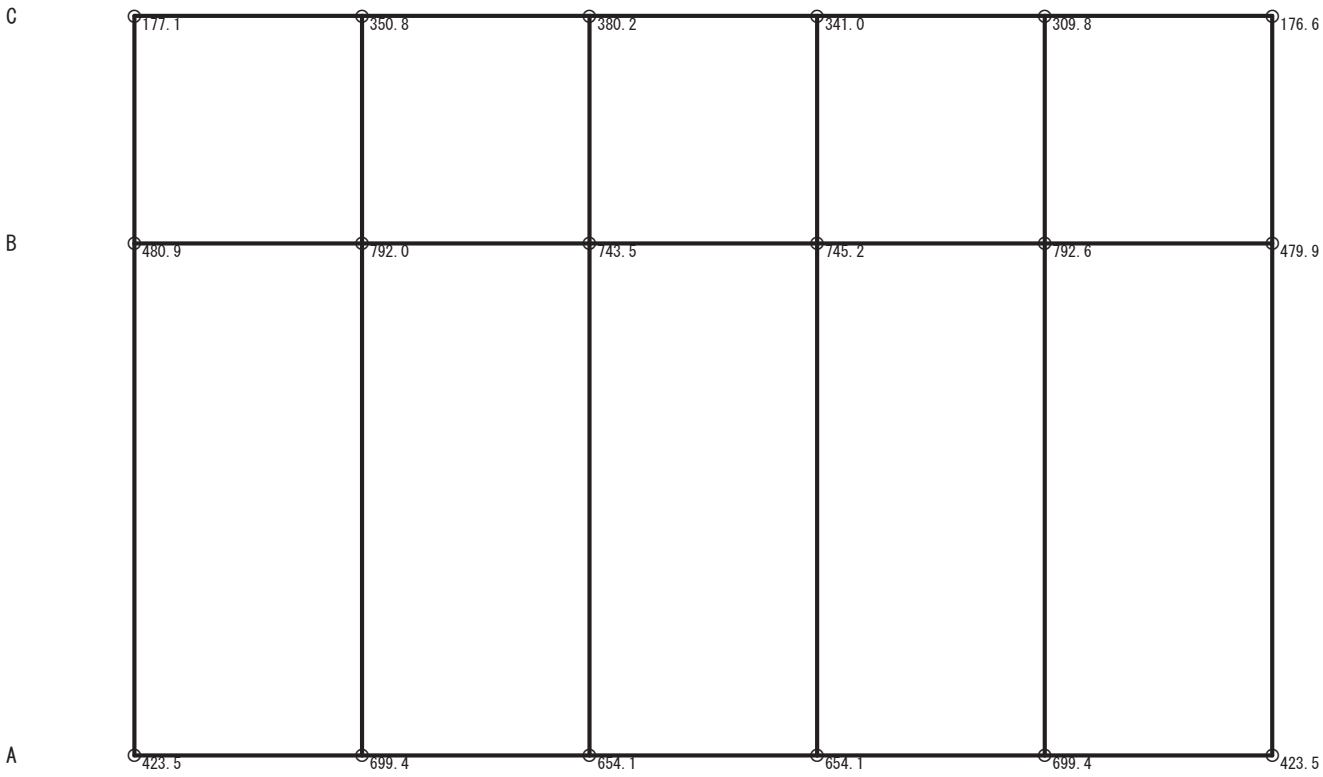

5F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1735.40	(18.6)	1735.40	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4034.24	(43.3)	4034.24	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3554.02	(38.1)	3554.02	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9323.66	(100.0)	9323.66	0.00	(100.0)	(0.0)

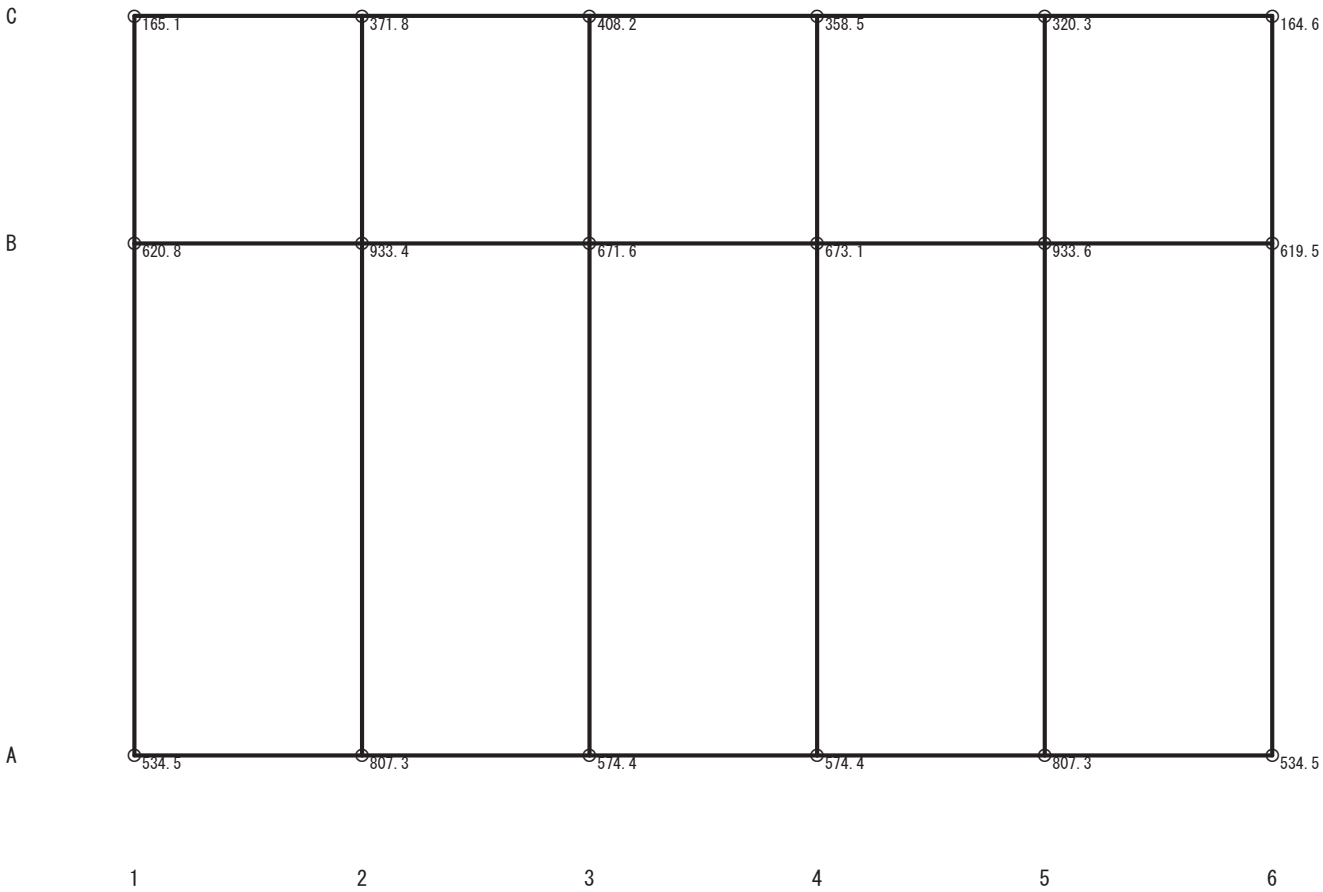

4F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1788.53	(17.8)	1788.53	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4452.20	(44.2)	4452.20	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3832.34	(38.0)	3832.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10073.06	(100.0)	10073.06	0.00	(100.0)	(0.0)

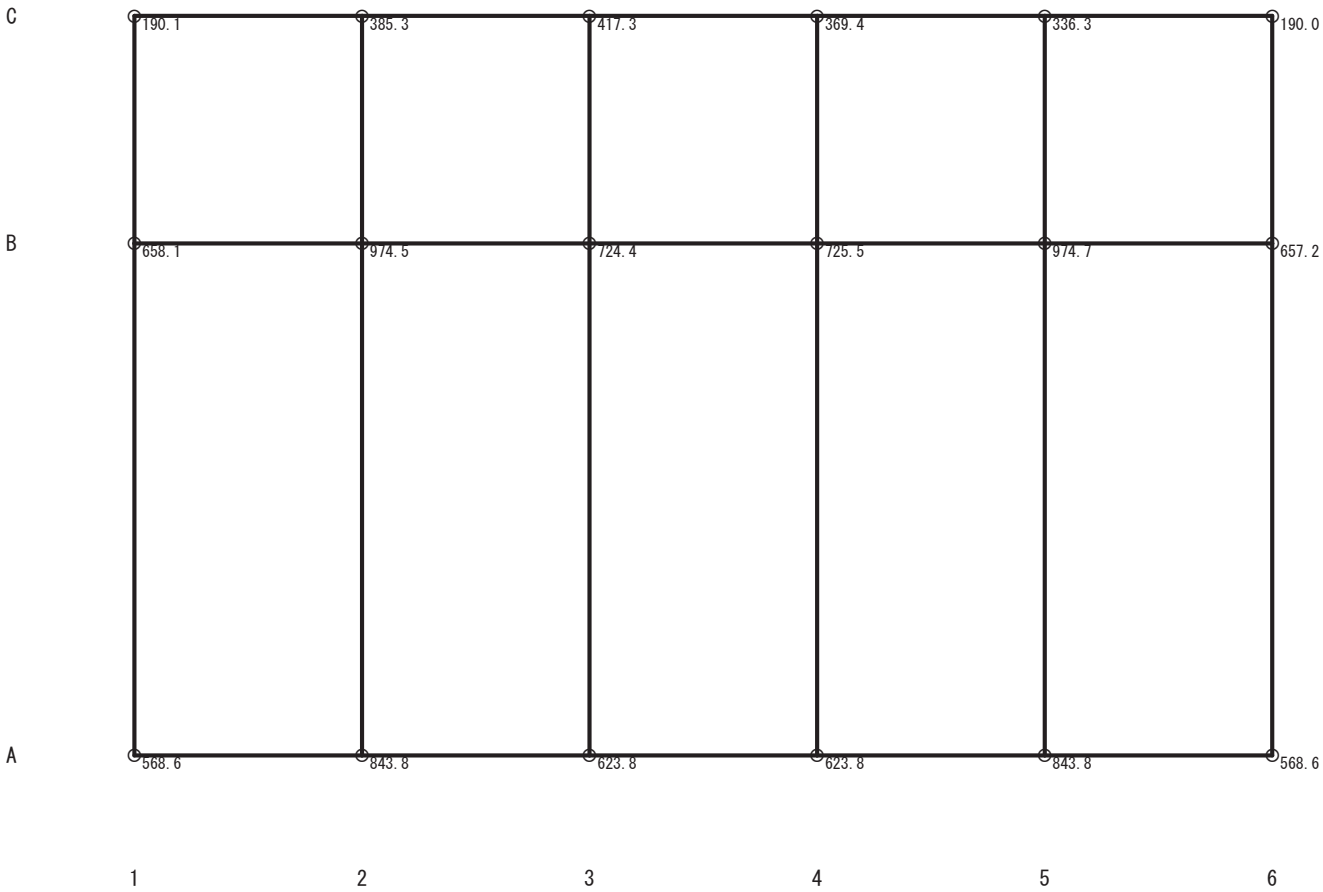

3F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1888.52	(17.7)	1888.52	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4714.41	(44.2)	4714.41	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4072.50	(38.1)	4072.50	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10675.43	(100.0)	10675.43	0.00	(100.0)	(0.0)

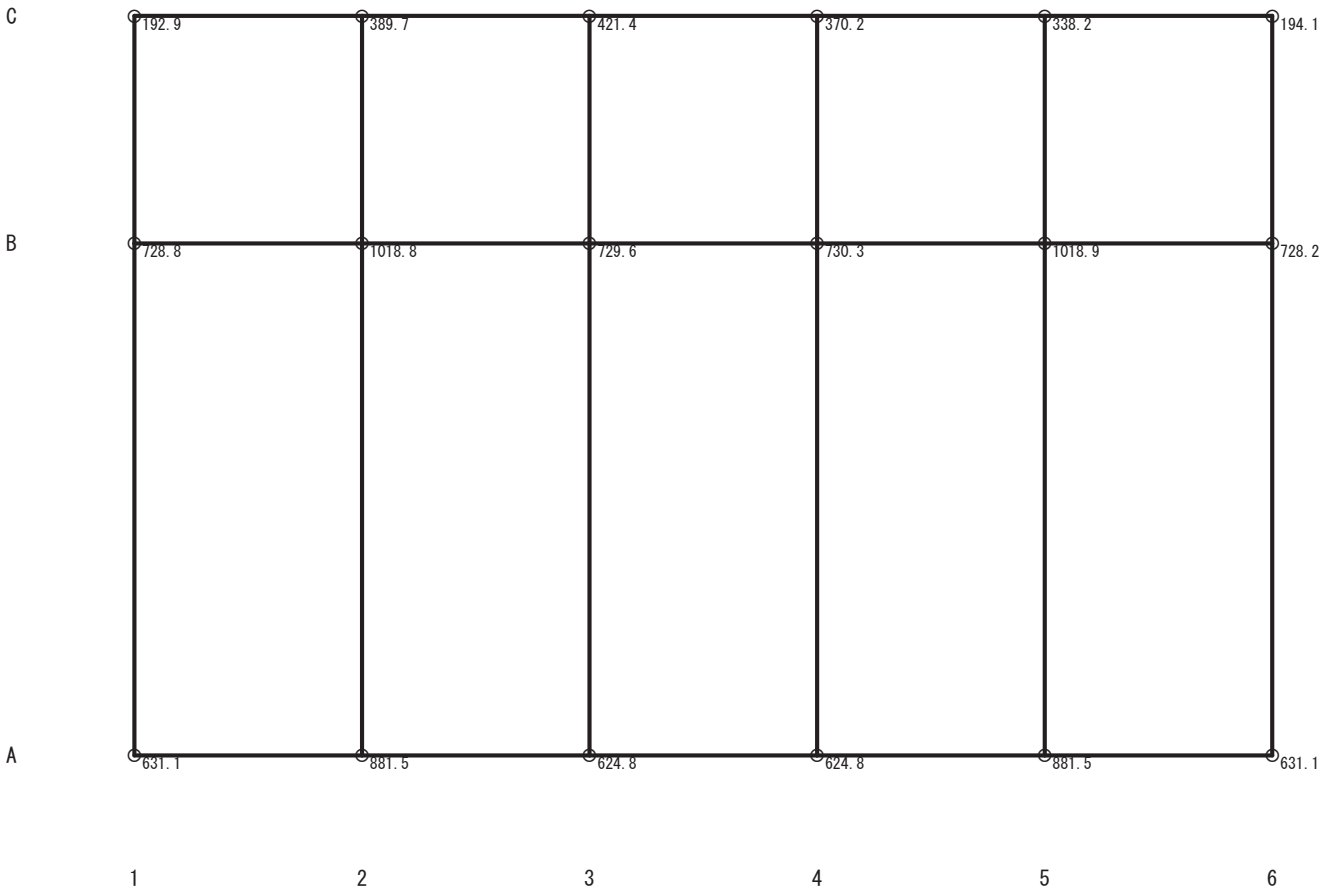

2F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1906.46	(17.1)	1906.46	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4954.48	(44.5)	4954.48	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4274.73	(38.4)	4274.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11135.66	(100.0)	11135.66	0.00	(100.0)	(0.0)

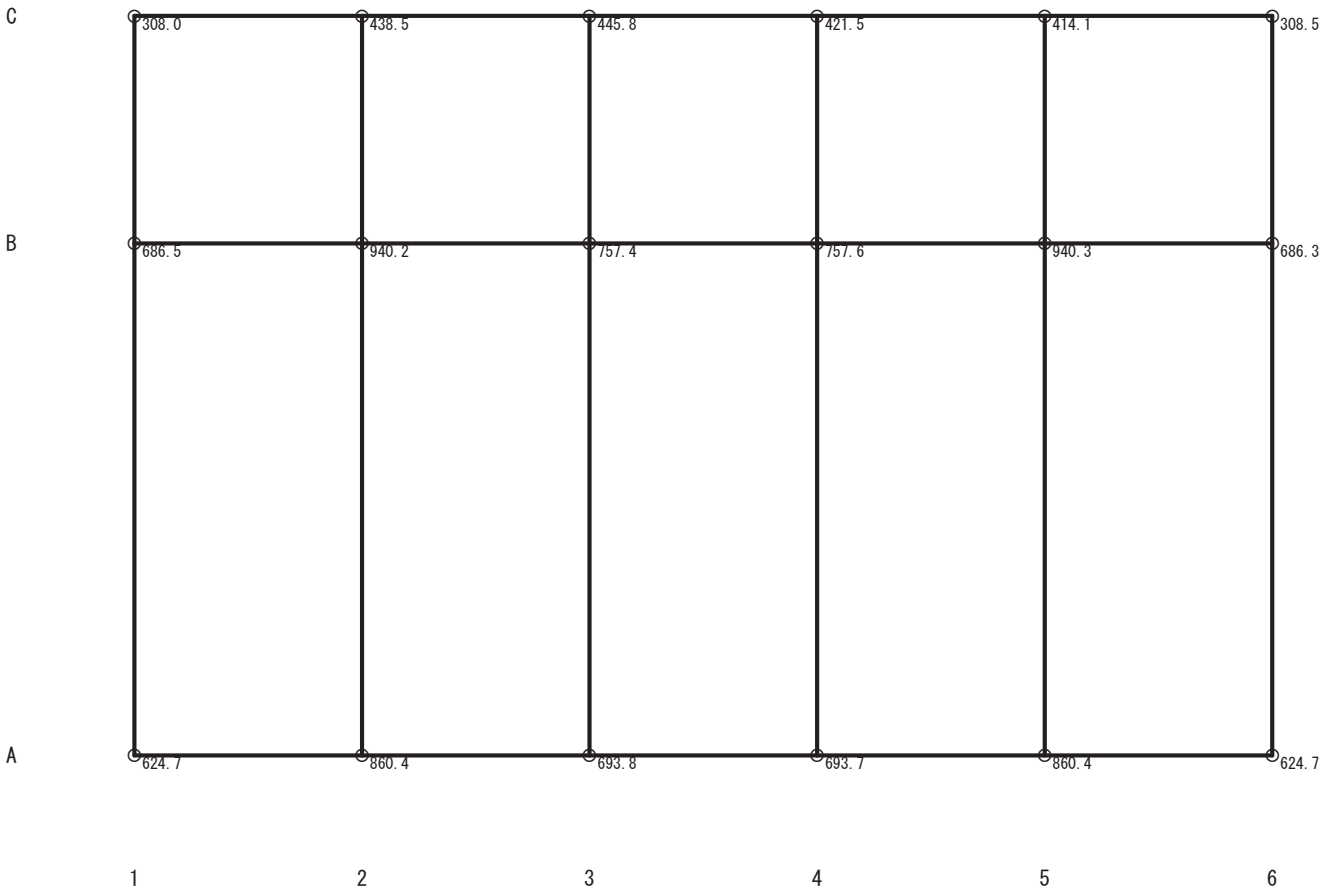

1F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2336.28	(20.4)	2336.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4768.33	(41.6)	4768.33	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4357.86	(38.0)	4357.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11462.47	(100.0)	11462.47	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	3126.53	3126.53	(100.0)	0.00	(0.0)	3126.53	0.00	3126.53
9F	4770.69	4770.69	(100.0)	0.00	(0.0)	4770.69	0.00	4770.69
8F	6147.02	6147.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6147.02	0.00	6147.02
7F	7366.13	7366.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7366.13	0.00	7366.13
6F	8426.22	8426.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8426.22	0.00	8426.22
5F	9323.66	9323.66	(100.0)	0.00	(0.0)	9323.66	0.00	9323.66
4F	10073.06	10073.06	(100.0)	0.00	(0.0)	10073.06	0.00	10073.06
3F	10675.43	10675.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10675.43	0.00	10675.43
2F	11135.66	11135.66	(100.0)	0.00	(0.0)	11135.66	0.00	11135.66
1F	11462.47	11462.47	(100.0)	0.00	(0.0)	11462.47	0.00	11462.47

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	C	1	0.8511	400.0	1/469
9F	C	1	1.2804	400.0	1/312
8F	C	1	1.5612	400.0	1/256
7F	C	1	1.3016	400.0	1/307
6F	C	1	1.4322	400.0	1/279
5F	C	1	1.4687	400.0	1/272
4F	C	1	1.3805	400.0	1/289
3F	C	1	1.4055	400.0	1/284
2F	C	1	1.3502	400.0	1/296

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
1F	C	1	0.8721	400.0	1/458

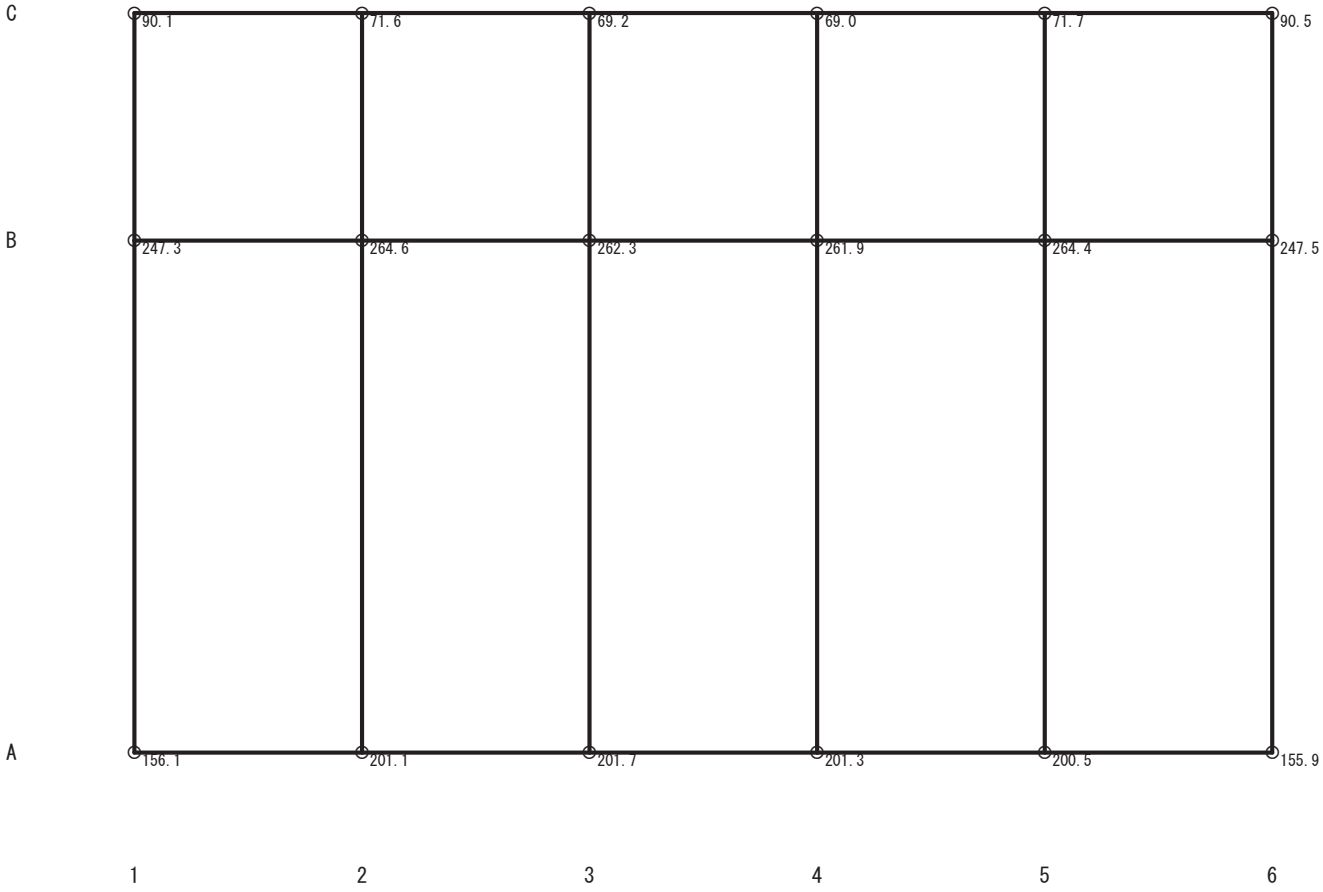

10F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	493.93	(15.8)	493.93	0.00	(100.0)	(0.0)
5	536.53	(17.2)	536.53	0.00	(100.0)	(0.0)
4	532.13	(17.0)	532.13	0.00	(100.0)	(0.0)
3	533.20	(17.1)	533.20	0.00	(100.0)	(0.0)
2	537.33	(17.2)	537.33	0.00	(100.0)	(0.0)
1	493.41	(15.8)	493.41	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3126.53	(100.0)	3126.53	0.00	(100.0)	(0.0)

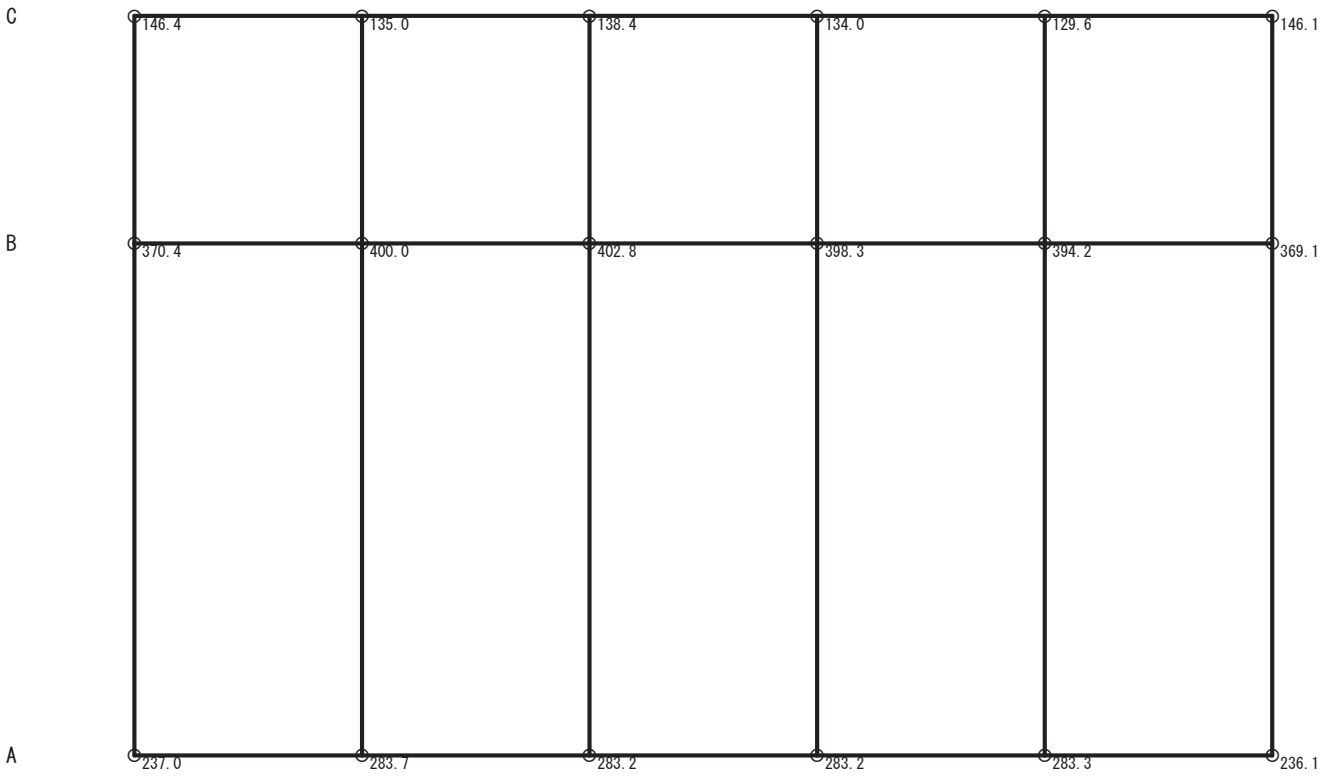

9F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	751.27	(15.7)	751.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	807.21	(16.9)	807.21	0.00	(100.0)	(0.0)
4	815.48	(17.1)	815.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	824.29	(17.3)	824.29	0.00	(100.0)	(0.0)
2	818.66	(17.2)	818.66	0.00	(100.0)	(0.0)
1	753.77	(15.8)	753.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4770.69	(100.0)	4770.69	0.00	(100.0)	(0.0)

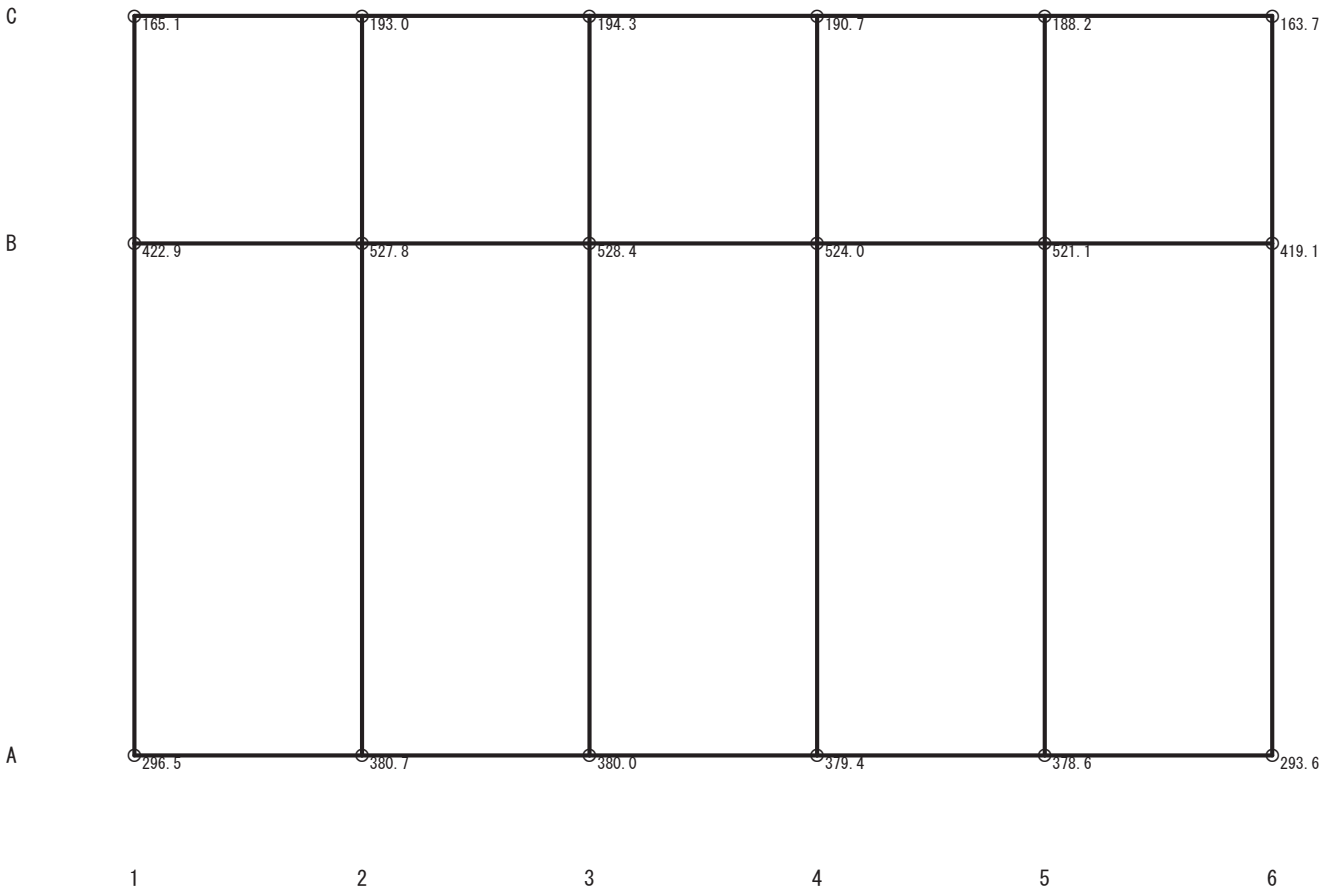

8F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	876.47	(14.3)	876.47	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1087.91	(17.7)	1087.91	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1094.02	(17.8)	1094.02	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1102.67	(17.9)	1102.67	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1101.54	(17.9)	1101.54	0.00	(100.0)	(0.0)
1	884.42	(14.4)	884.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6147.02	(100.0)	6147.02	0.00	(100.0)	(0.0)

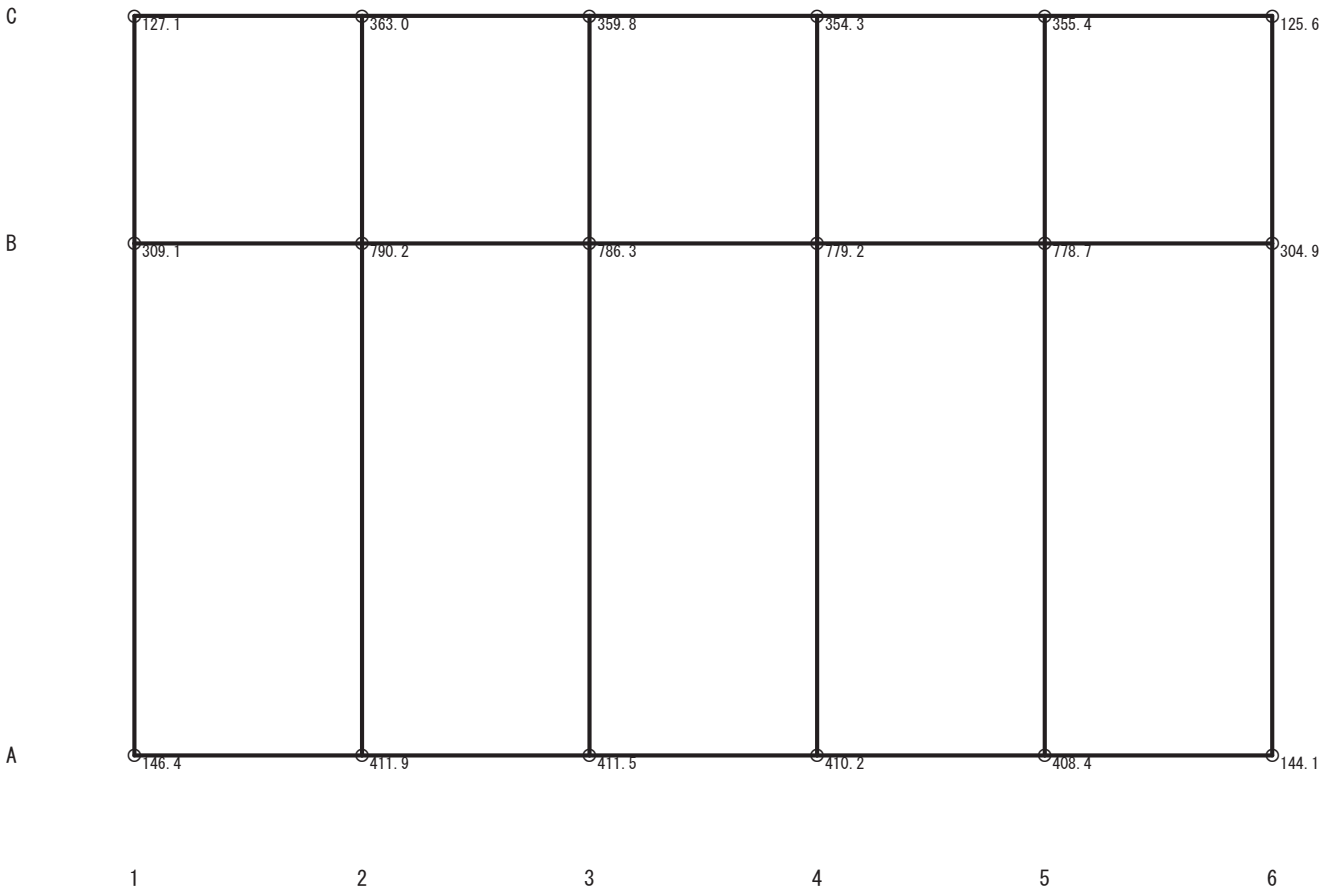

7F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	574.55	(7.8)	574.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1542.53	(20.9)	1542.53	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1543.66	(21.0)	1543.66	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1557.71	(21.1)	1557.71	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1565.13	(21.2)	1565.13	0.00	(100.0)	(0.0)
1	582.55	(7.9)	582.55	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7366.13	(100.0)	7366.13	0.00	(100.0)	(0.0)

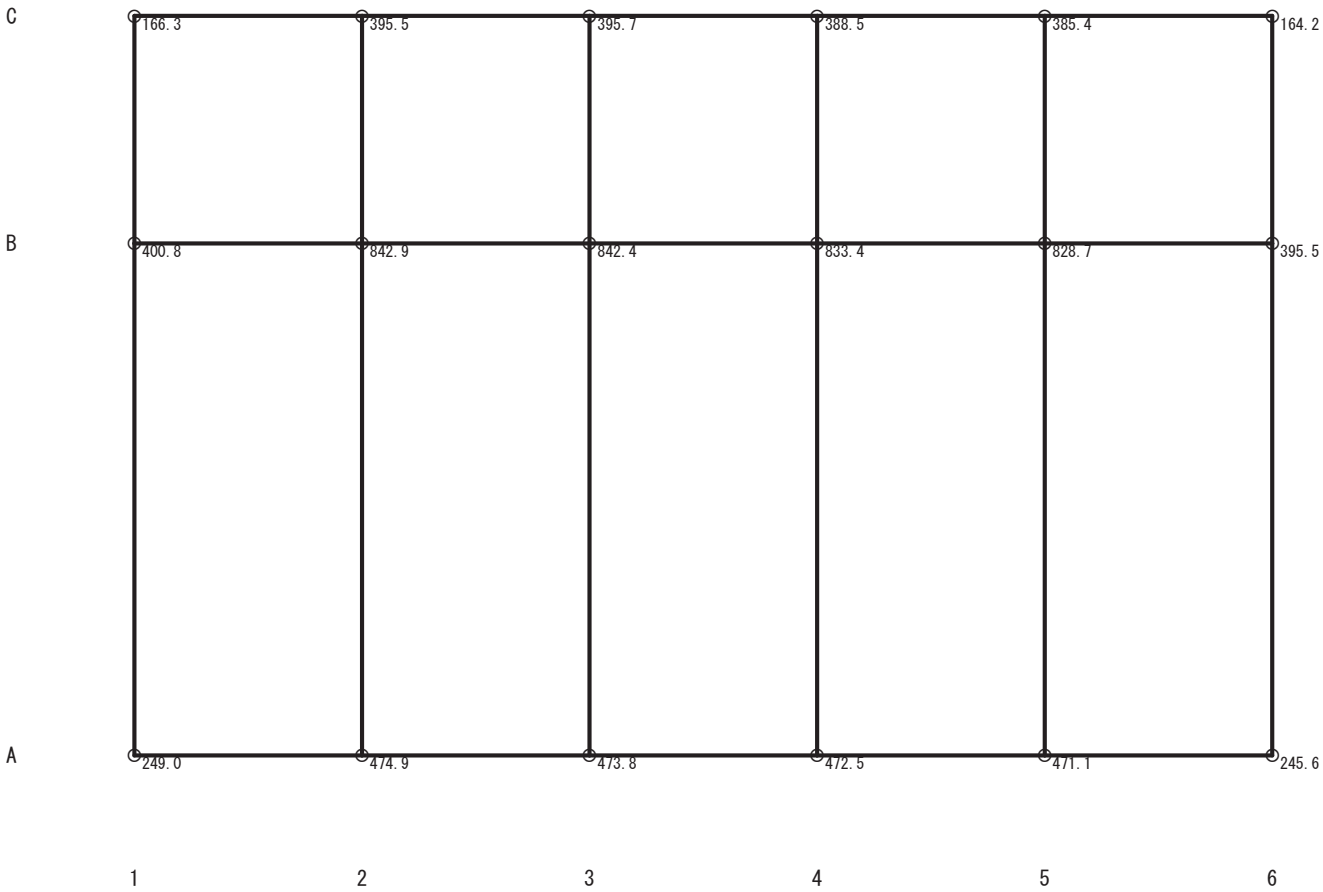

6F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	805.22	(9.6)	805.22	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1685.28	(20.0)	1685.28	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1694.35	(20.1)	1694.35	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1711.96	(20.3)	1711.96	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1713.32	(20.3)	1713.32	0.00	(100.0)	(0.0)
1	816.09	(9.7)	816.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8426.22	(100.0)	8426.22	0.00	(100.0)	(0.0)

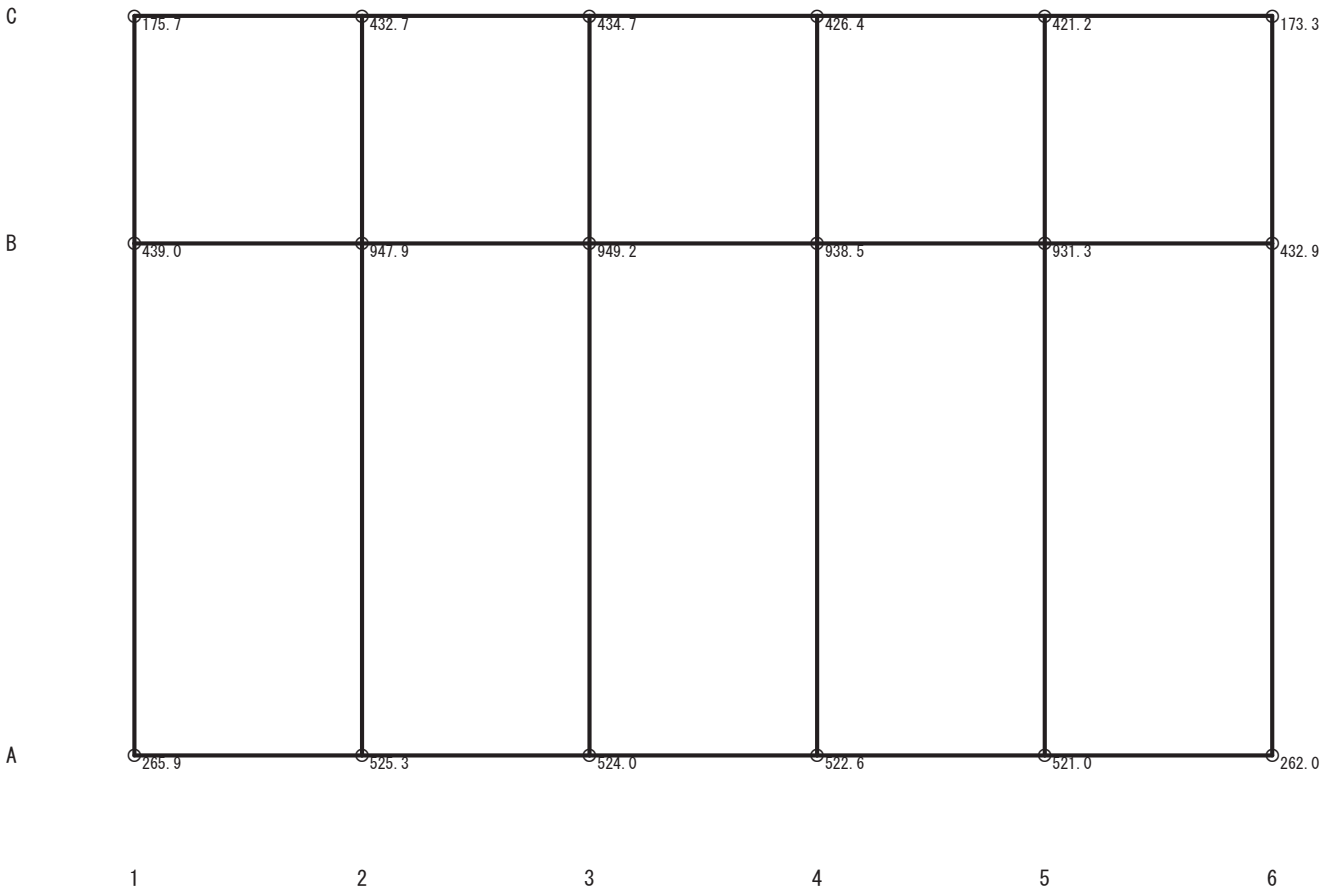

5F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	868.28	(9.3)	868.28	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1873.47	(20.1)	1873.47	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1887.48	(20.2)	1887.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1907.98	(20.5)	1907.98	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1905.88	(20.4)	1905.88	0.00	(100.0)	(0.0)
1	880.57	(9.4)	880.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9323.66	(100.0)	9323.66	0.00	(100.0)	(0.0)

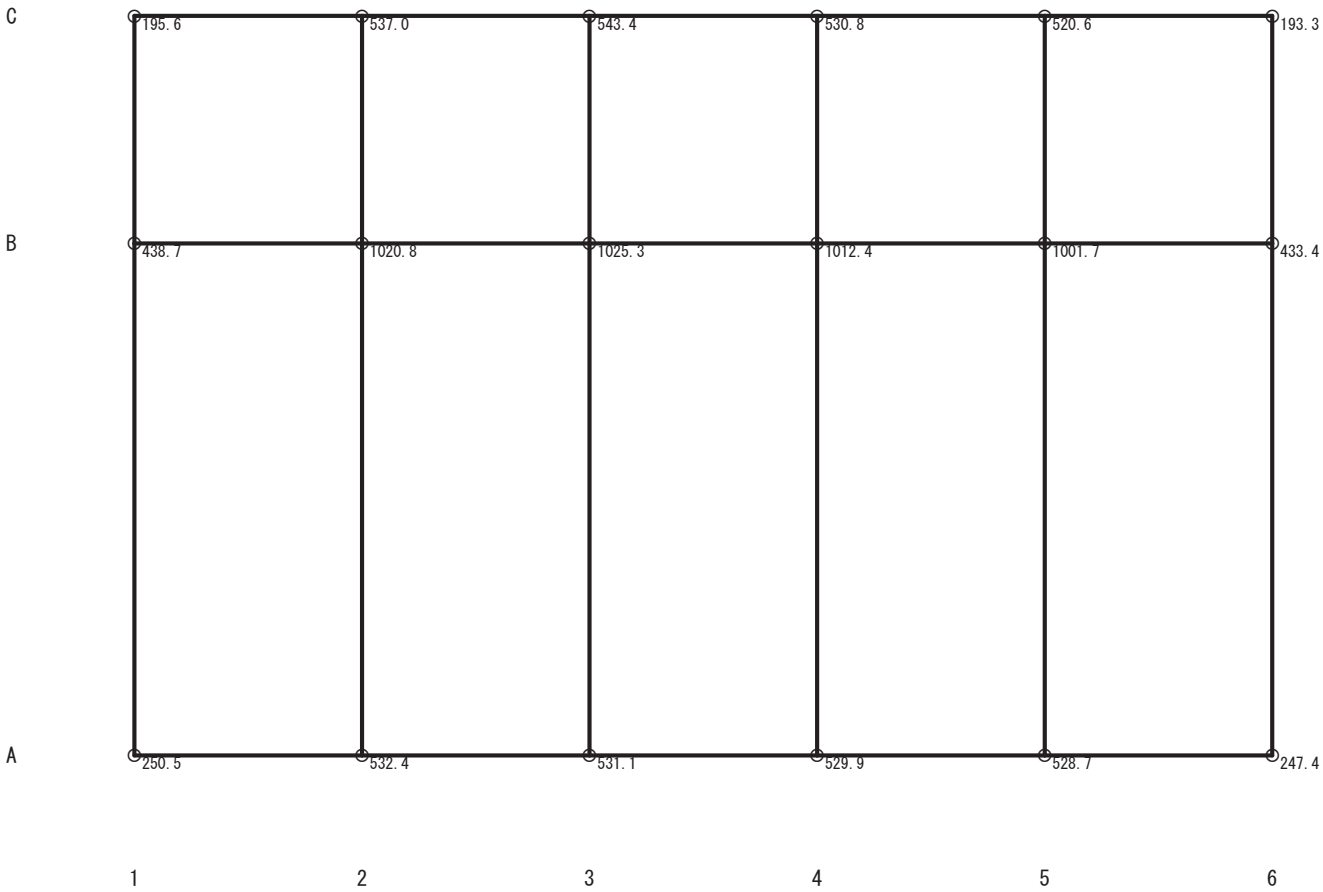

4F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	874.05	(8.7)	874.05	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2050.96	(20.4)	2050.96	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2073.15	(20.6)	2073.15	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2099.81	(20.8)	2099.81	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2090.28	(20.8)	2090.28	0.00	(100.0)	(0.0)
1	884.82	(8.8)	884.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10073.06	(100.0)	10073.06	0.00	(100.0)	(0.0)

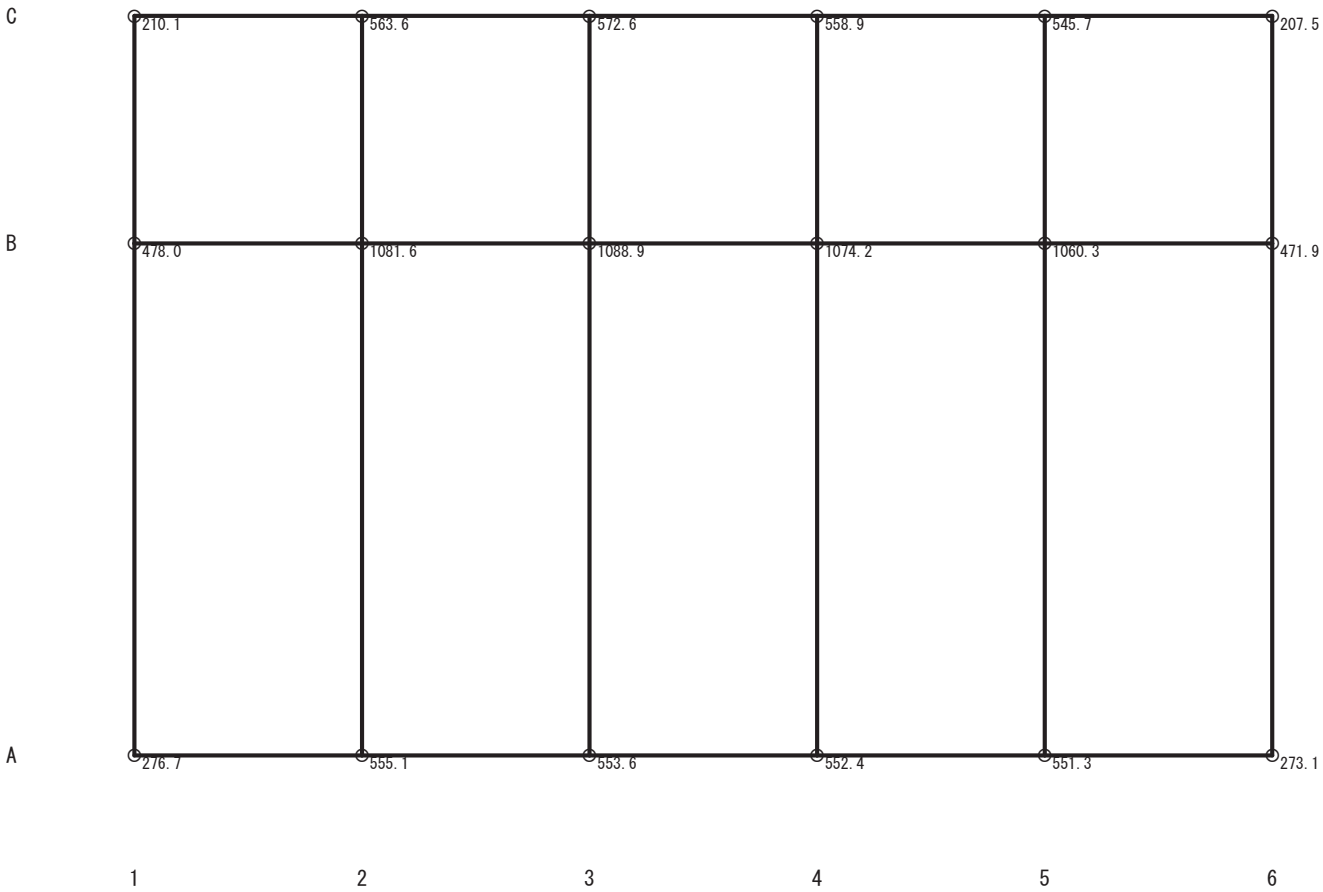

3F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	952.49	(8.9)	952.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2157.20	(20.2)	2157.20	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2185.54	(20.5)	2185.54	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2215.07	(20.7)	2215.07	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2200.37	(20.6)	2200.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	964.76	(9.0)	964.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10675.43	(100.0)	10675.43	0.00	(100.0)	(0.0)

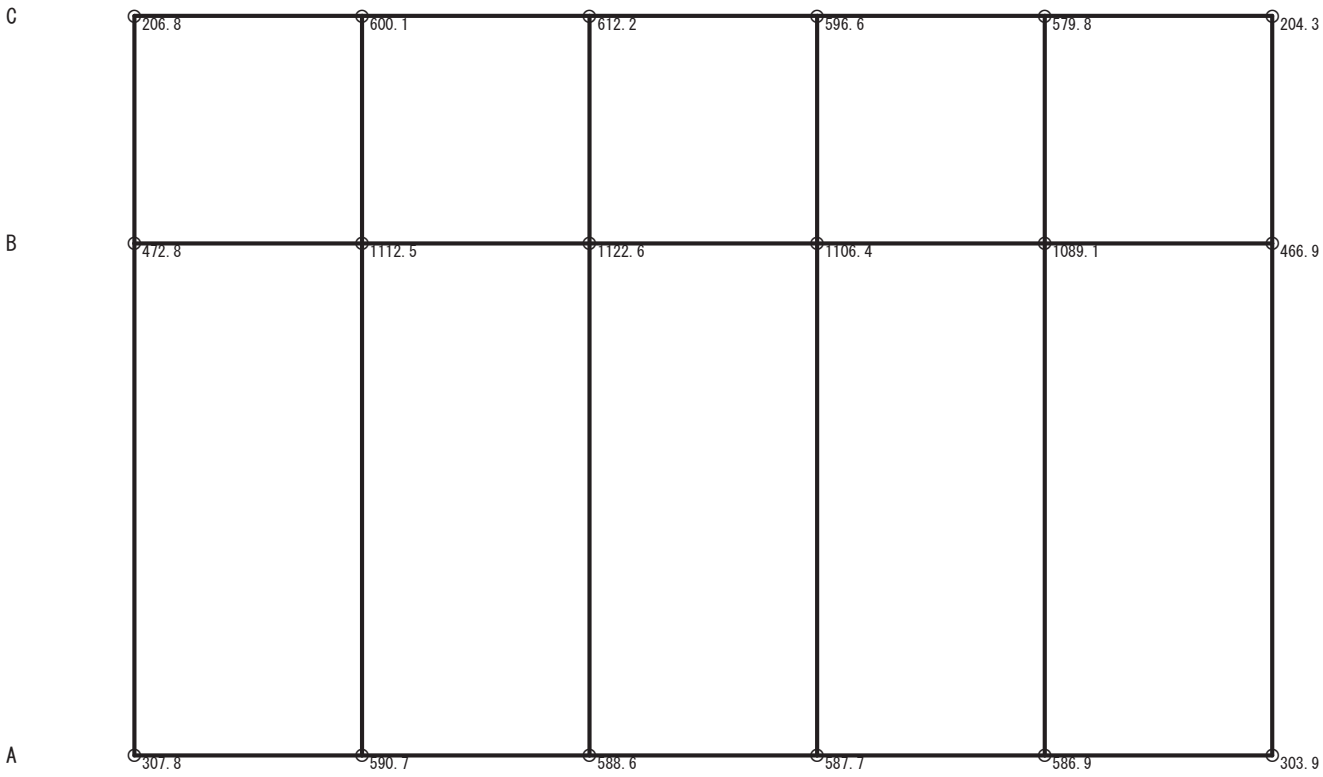

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	975.02	(8.8)	975.02	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2255.84	(20.3)	2255.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2290.70	(20.6)	2290.70	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2323.42	(20.9)	2323.42	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2303.28	(20.7)	2303.28	0.00	(100.0)	(0.0)
1	987.40	(8.9)	987.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11135.66	(100.0)	11135.66	0.00	(100.0)	(0.0)

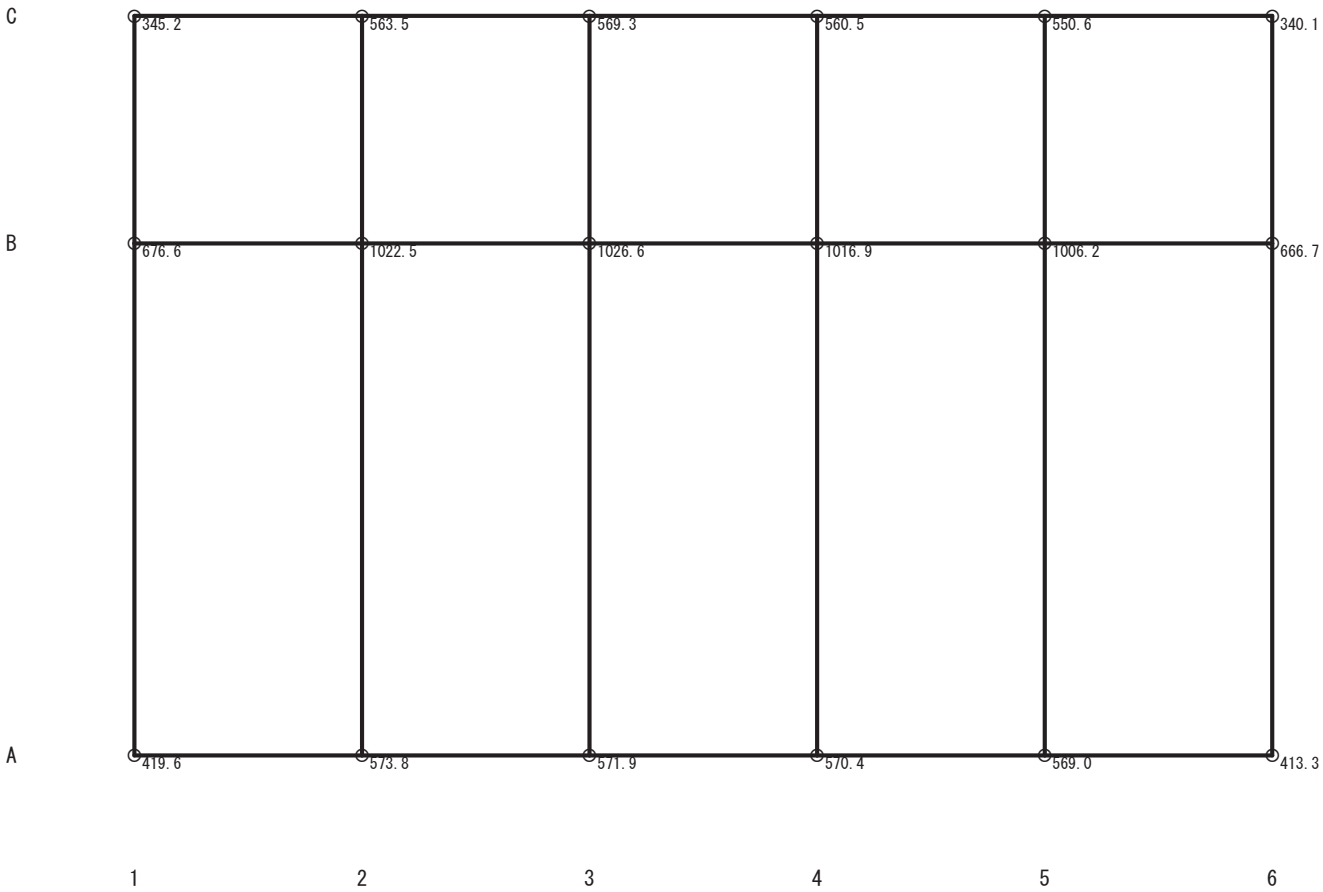

1F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1420.15	(12.4)	1420.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2125.75	(18.5)	2125.75	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2147.72	(18.7)	2147.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2167.73	(18.9)	2167.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2159.79	(18.8)	2159.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1441.34	(12.6)	1441.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11462.47	(100.0)	11462.47	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(正加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	3126.53	3126.53	(100.0)	0.00	(0.0)	3126.53	0.00	3126.53
9F	4770.69	4770.69	(100.0)	0.00	(0.0)	4770.69	0.00	4770.69
8F	6147.02	6147.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6147.02	0.00	6147.02
7F	7366.13	7366.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7366.13	0.00	7366.13
6F	8426.22	8426.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8426.22	0.00	8426.22
5F	9323.66	9323.66	(100.0)	0.00	(0.0)	9323.66	0.00	9323.66
4F	10073.06	10073.06	(100.0)	0.00	(0.0)	10073.06	0.00	10073.06
3F	10675.43	10675.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10675.43	0.00	10675.43
2F	11135.66	11135.66	(100.0)	0.00	(0.0)	11135.66	0.00	11135.66
1F	11462.47	11462.47	(100.0)	0.00	(0.0)	11462.47	0.00	11462.47

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Y方向〉(正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	1.0606	400.0	1/377
9F	A	1	1.5500	400.0	1/258
8F	A	1	1.6975	400.0	1/235
7F	A	1	1.2578	400.0	1/318
6F	A	1	1.3510	400.0	1/296
5F	A	1	1.4310	400.0	1/279

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	A	1	1.4311	400.0	1/279
3F	A	1	1.4543	400.0	1/275
2F	A	1	1.3855	400.0	1/288
1F	A	1	0.9132	400.0	1/438

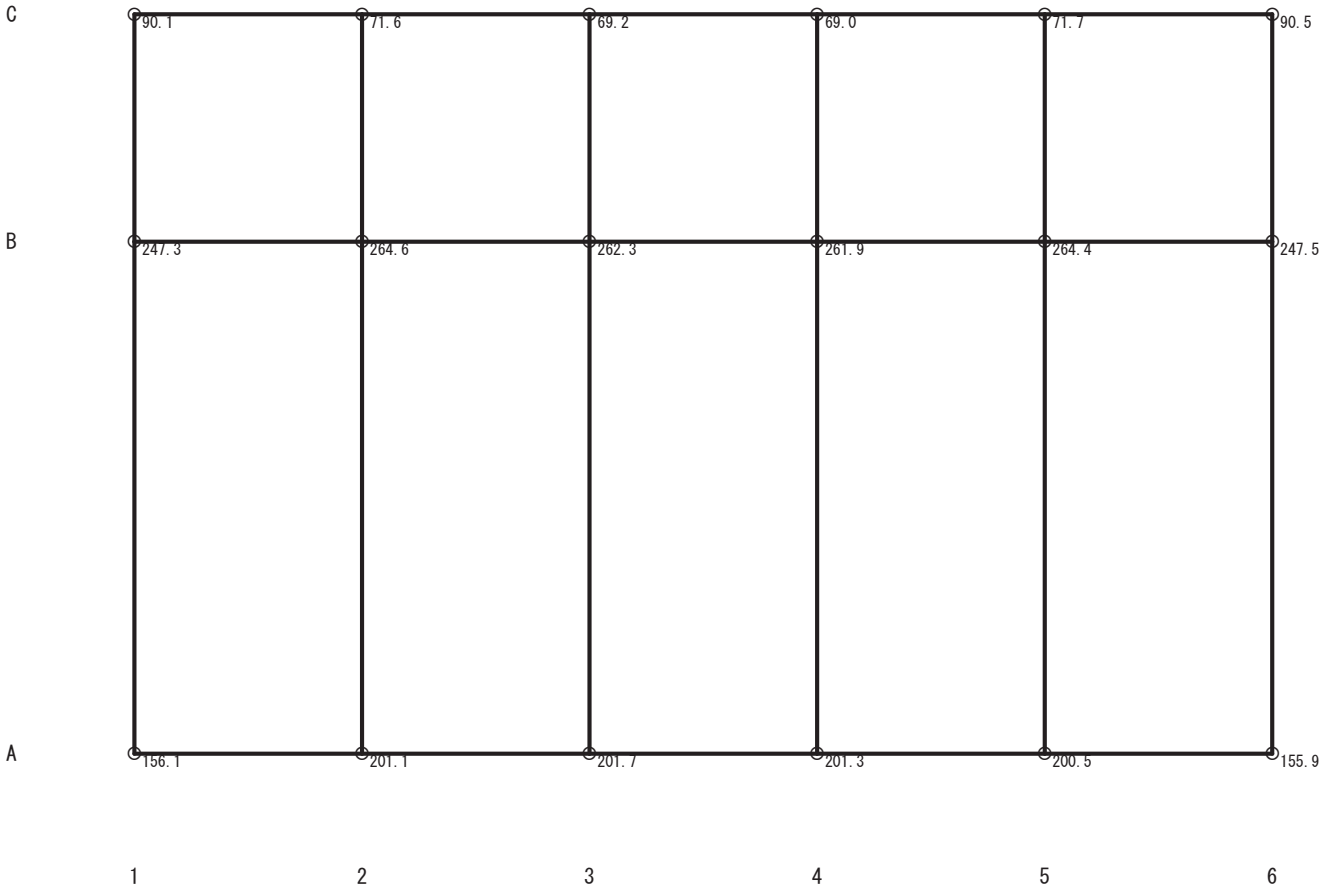

10F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	493.93	(15.8)	493.93	0.00	(100.0)	(0.0)
5	536.53	(17.2)	536.53	0.00	(100.0)	(0.0)
4	532.13	(17.0)	532.13	0.00	(100.0)	(0.0)
3	533.20	(17.1)	533.20	0.00	(100.0)	(0.0)
2	537.33	(17.2)	537.33	0.00	(100.0)	(0.0)
1	493.41	(15.8)	493.41	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3126.53	(100.0)	3126.53	0.00	(100.0)	(0.0)

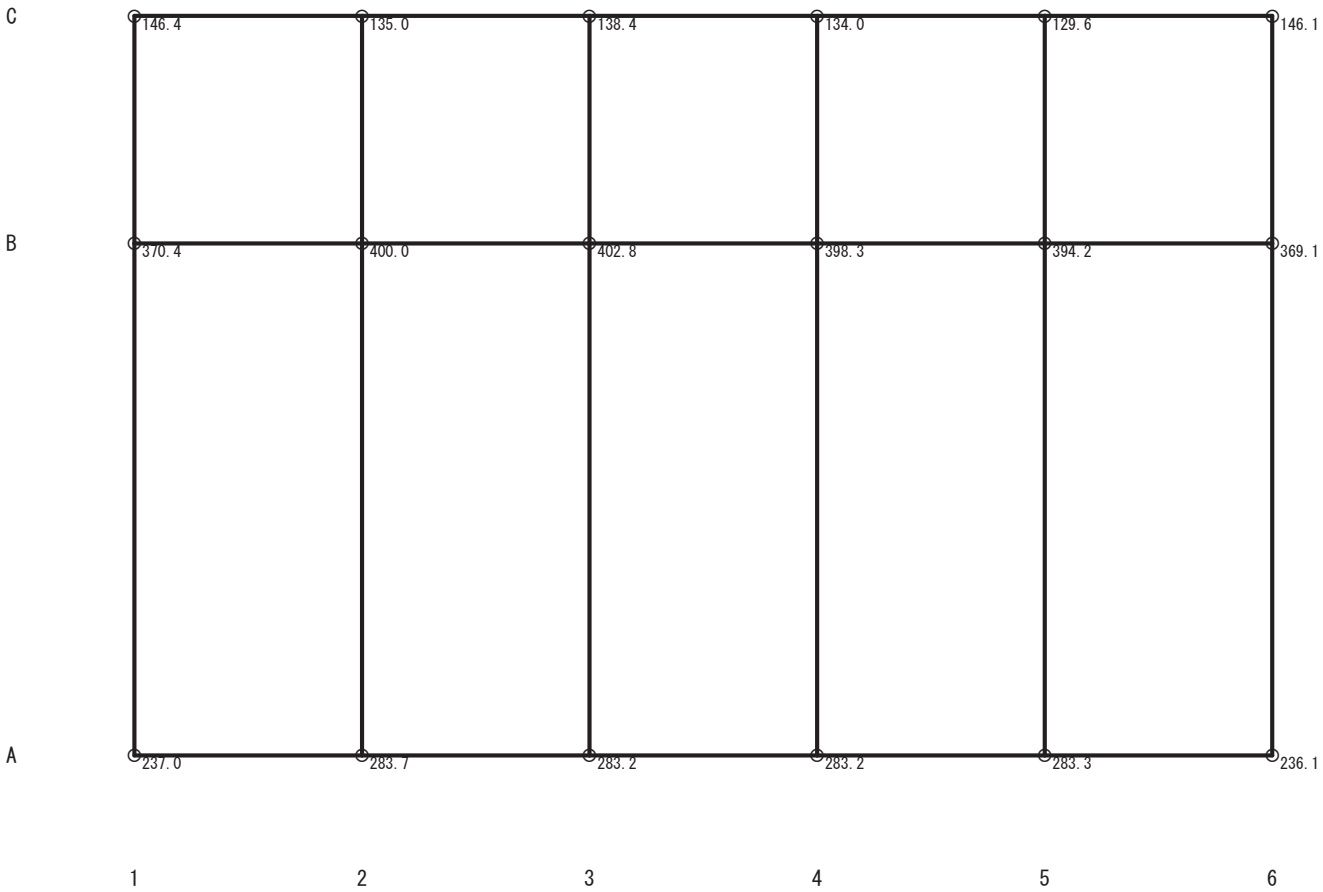

9F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	751.27	(15.7)	751.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	807.21	(16.9)	807.21	0.00	(100.0)	(0.0)
4	815.48	(17.1)	815.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	824.29	(17.3)	824.29	0.00	(100.0)	(0.0)
2	818.66	(17.2)	818.66	0.00	(100.0)	(0.0)
1	753.77	(15.8)	753.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4770.69	(100.0)	4770.69	0.00	(100.0)	(0.0)

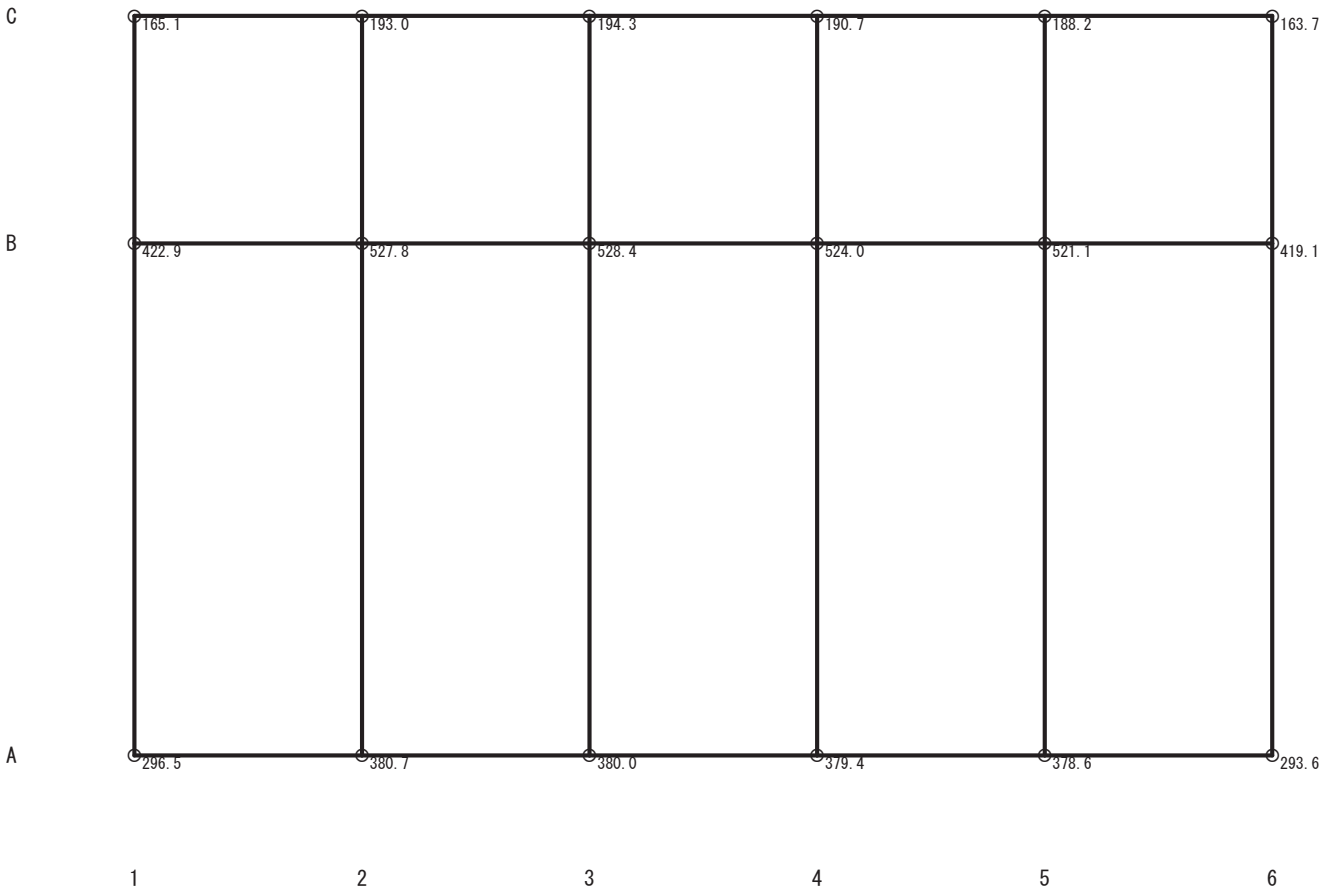

8F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	876.47	(14.3)	876.47	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1087.91	(17.7)	1087.91	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1094.02	(17.8)	1094.02	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1102.67	(17.9)	1102.67	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1101.54	(17.9)	1101.54	0.00	(100.0)	(0.0)
1	884.42	(14.4)	884.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6147.02	(100.0)	6147.02	0.00	(100.0)	(0.0)

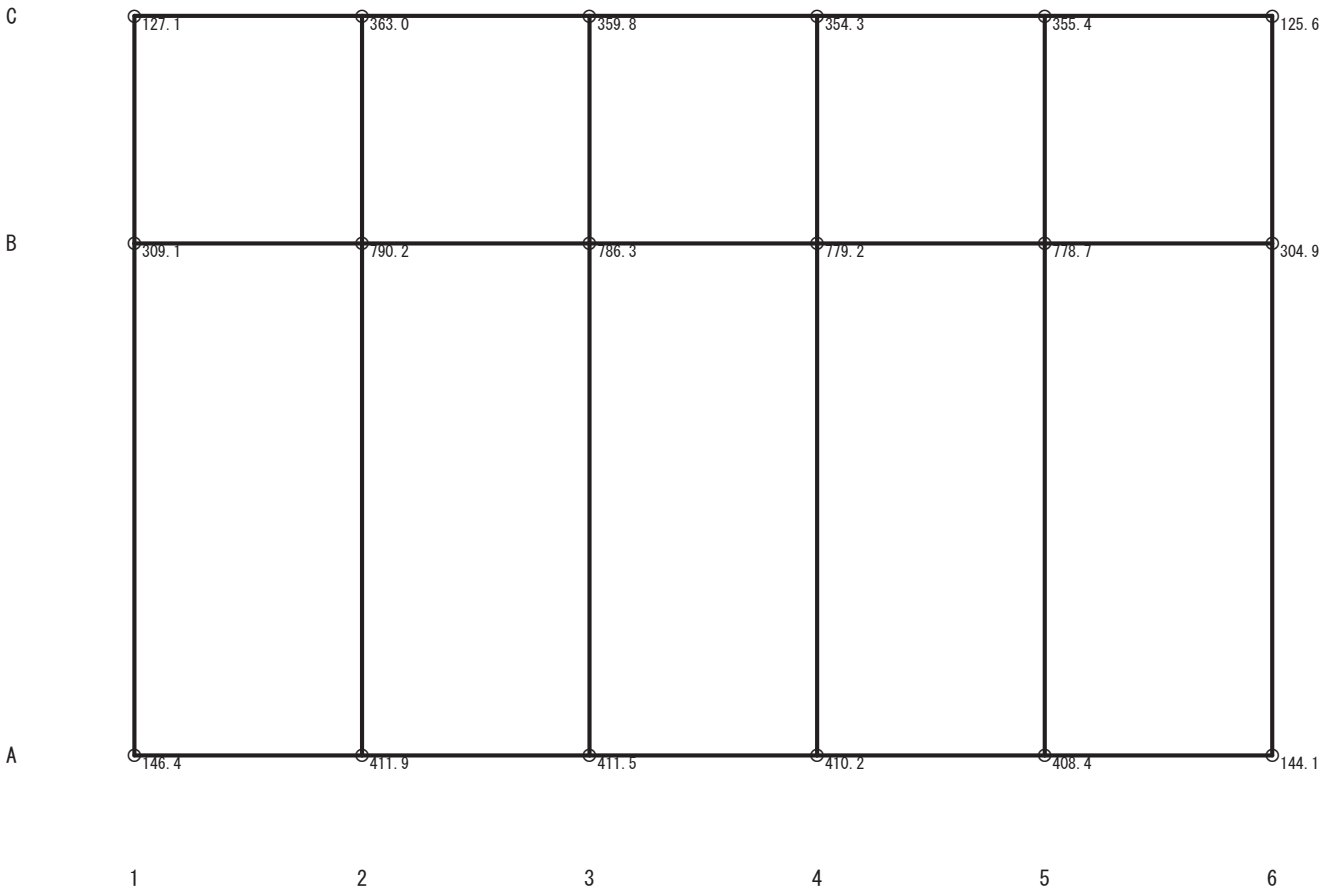

7F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	574.55	(7.8)	574.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1542.53	(20.9)	1542.53	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1543.66	(21.0)	1543.66	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1557.71	(21.1)	1557.71	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1565.13	(21.2)	1565.13	0.00	(100.0)	(0.0)
1	582.55	(7.9)	582.55	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7366.13	(100.0)	7366.13	0.00	(100.0)	(0.0)

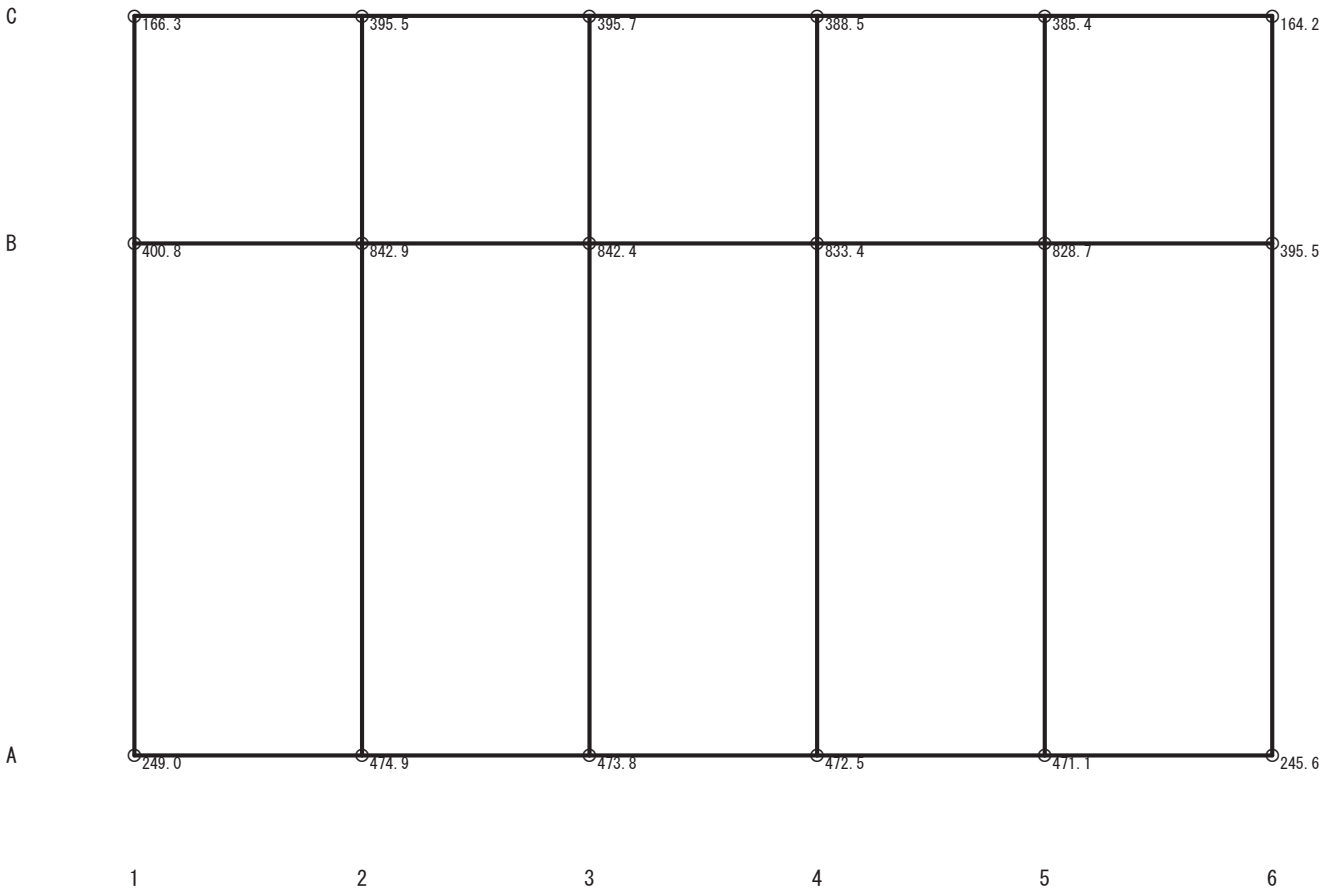

6F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	805.22	(9.6)	805.22	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1685.28	(20.0)	1685.28	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1694.35	(20.1)	1694.35	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1711.96	(20.3)	1711.96	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1713.32	(20.3)	1713.32	0.00	(100.0)	(0.0)
1	816.09	(9.7)	816.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8426.22	(100.0)	8426.22	0.00	(100.0)	(0.0)

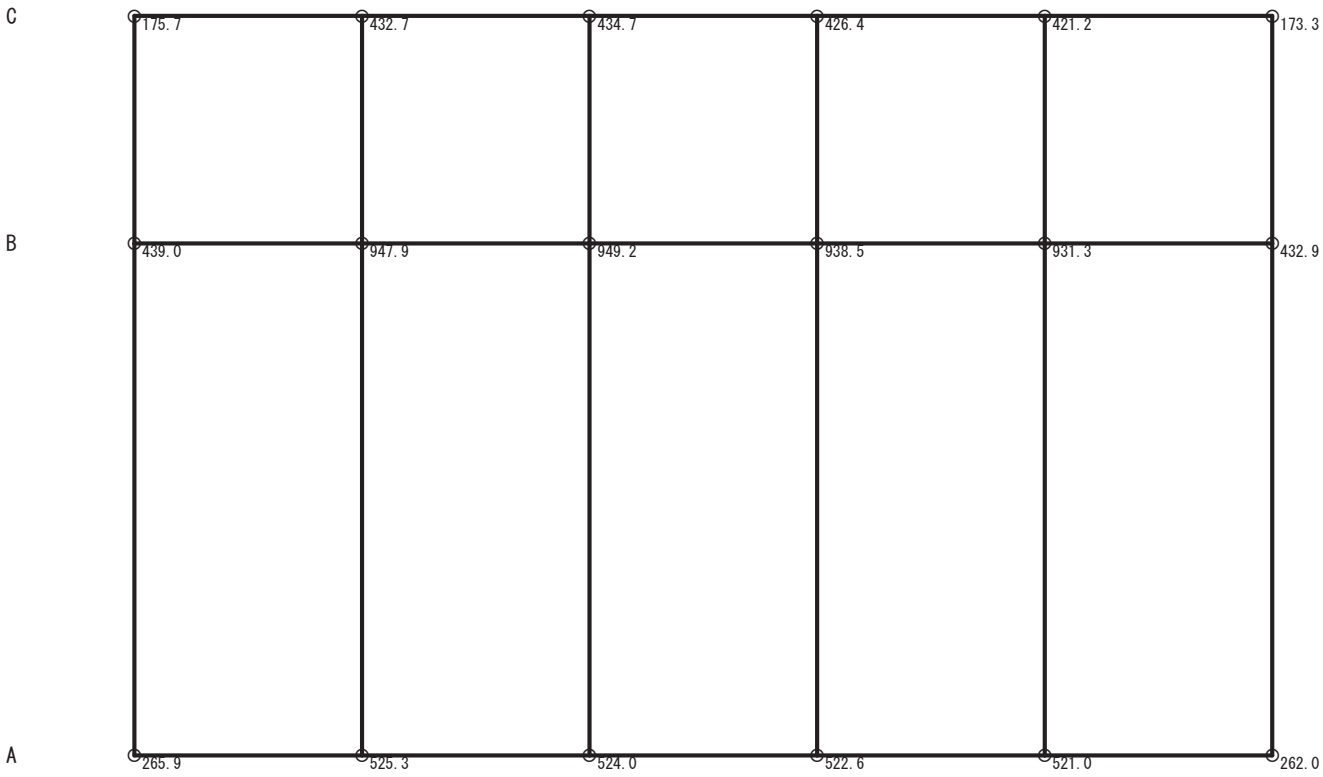

5F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	868.28	(9.3)	868.28	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1873.47	(20.1)	1873.47	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1887.48	(20.2)	1887.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1907.98	(20.5)	1907.98	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1905.88	(20.4)	1905.88	0.00	(100.0)	(0.0)
1	880.57	(9.4)	880.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9323.66	(100.0)	9323.66	0.00	(100.0)	(0.0)

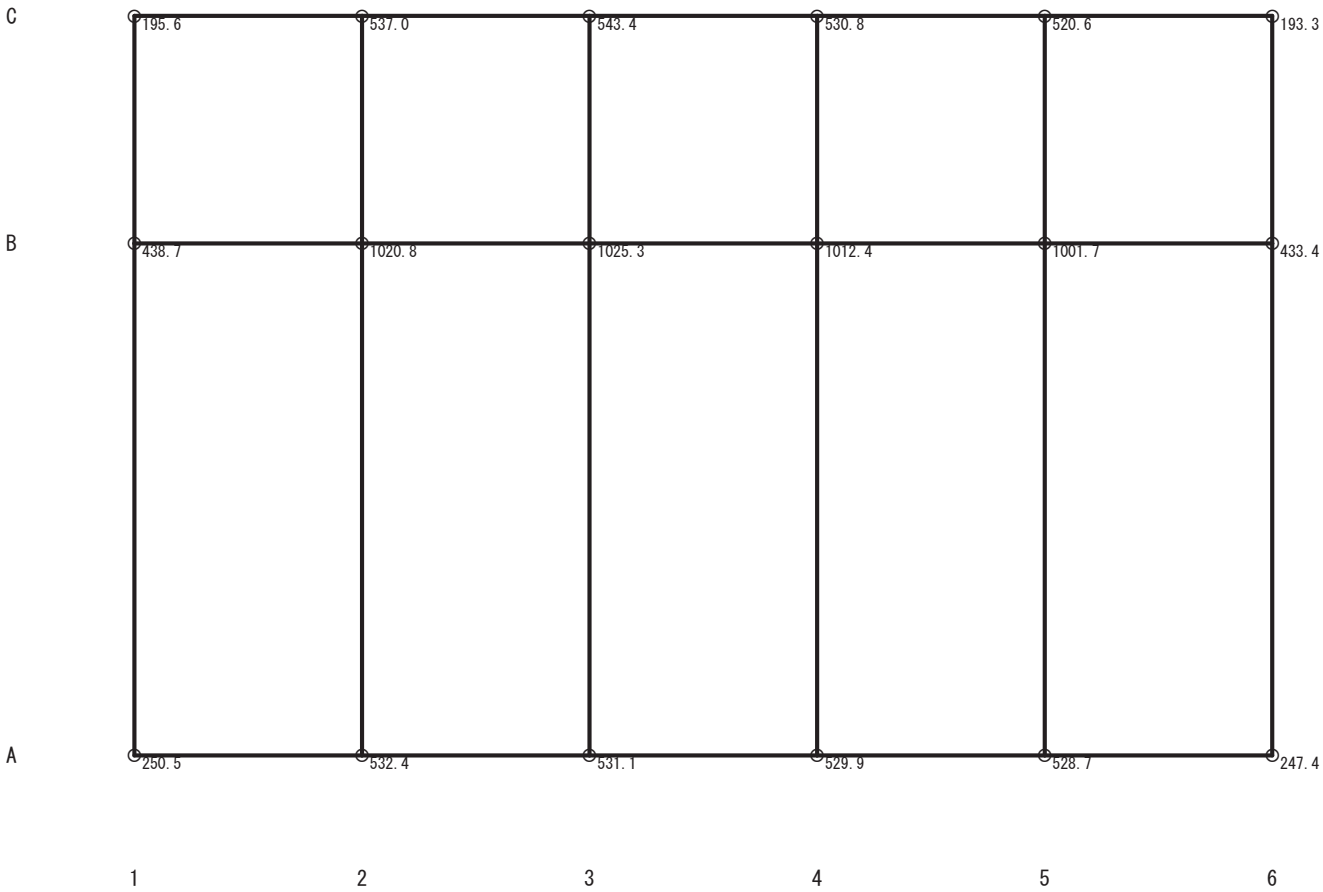

4F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	874.05	(8.7)	874.05	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2050.96	(20.4)	2050.96	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2073.15	(20.6)	2073.15	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2099.81	(20.8)	2099.81	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2090.28	(20.8)	2090.28	0.00	(100.0)	(0.0)
1	884.82	(8.8)	884.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10073.06	(100.0)	10073.06	0.00	(100.0)	(0.0)

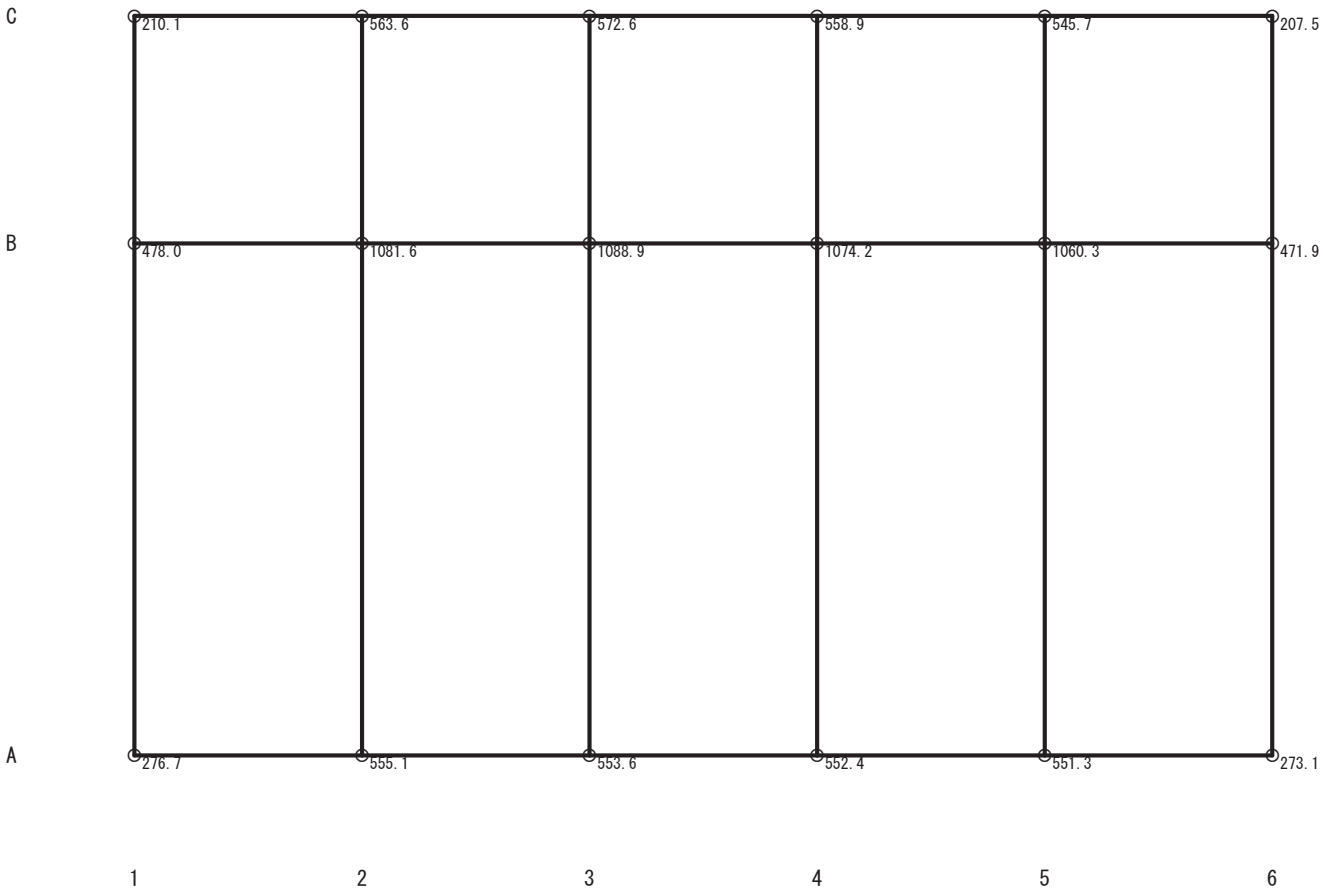

3F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	952.49	(8.9)	952.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2157.20	(20.2)	2157.20	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2185.54	(20.5)	2185.54	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2215.07	(20.7)	2215.07	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2200.37	(20.6)	2200.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	964.76	(9.0)	964.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10675.43	(100.0)	10675.43	0.00	(100.0)	(0.0)

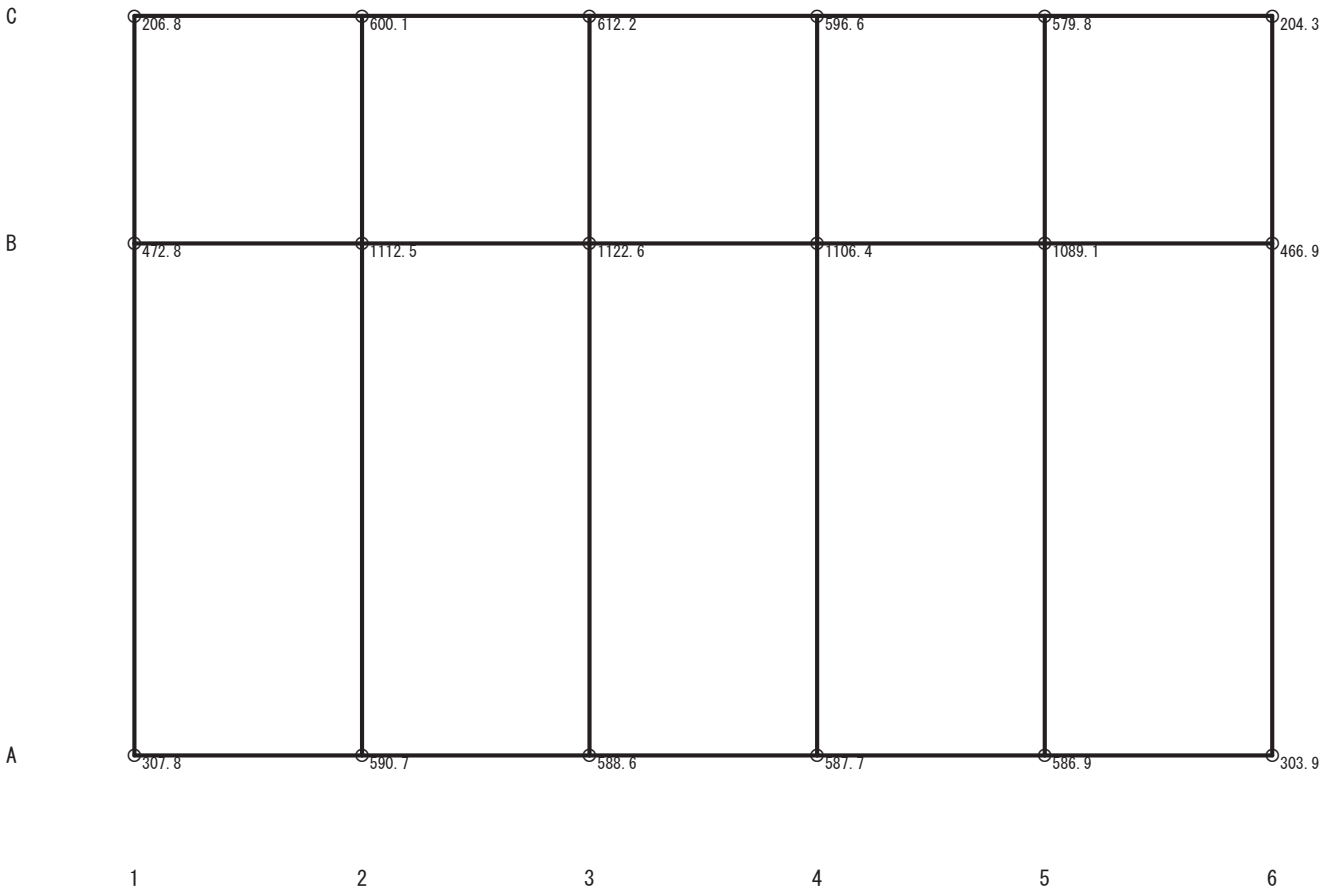

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	975.02	(8.8)	975.02	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2255.84	(20.3)	2255.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2290.70	(20.6)	2290.70	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2323.42	(20.9)	2323.42	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2303.28	(20.7)	2303.28	0.00	(100.0)	(0.0)
1	987.40	(8.9)	987.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11135.66	(100.0)	11135.66	0.00	(100.0)	(0.0)

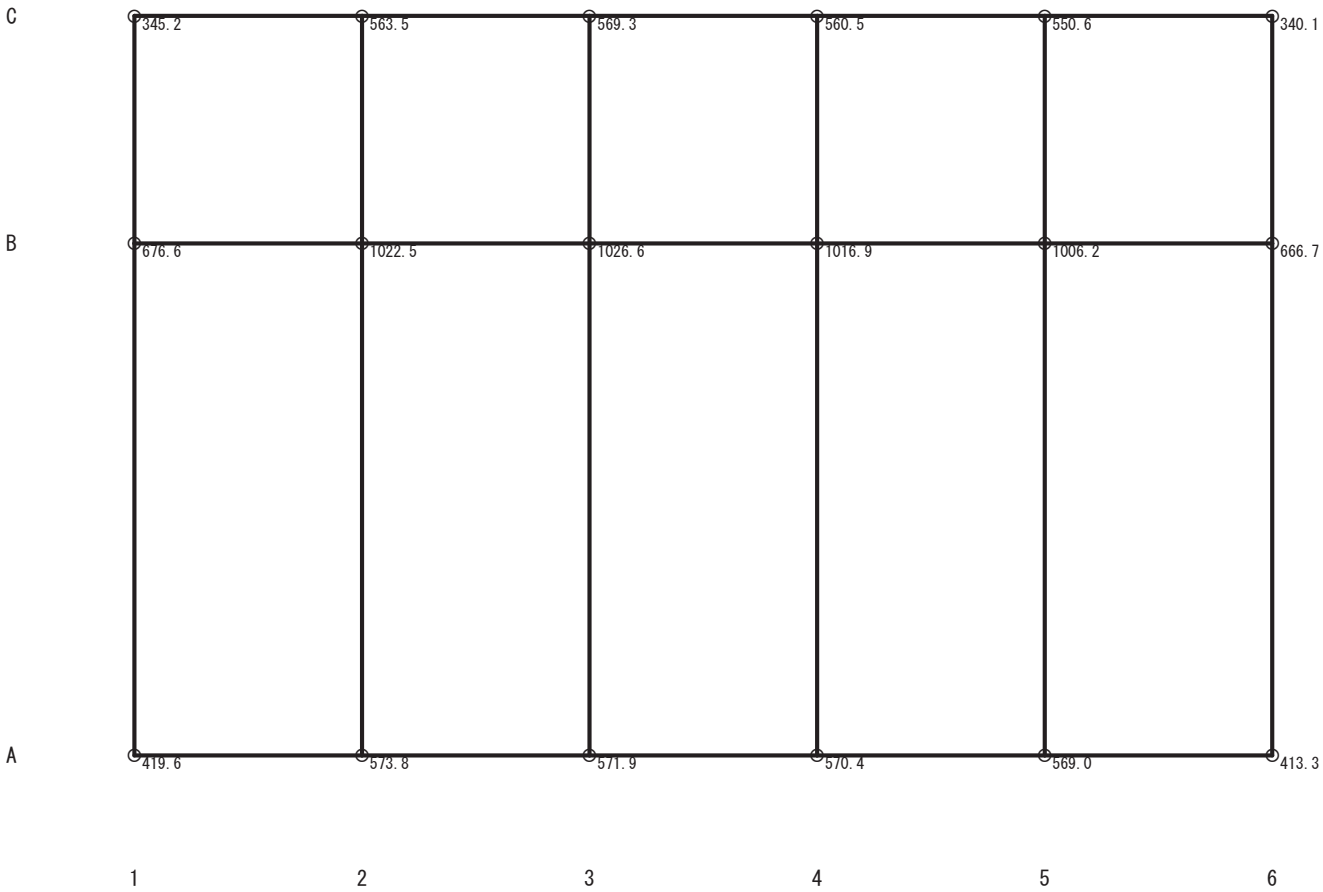

1F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1420.15	(12.4)	1420.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2125.75	(18.5)	2125.75	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2147.72	(18.7)	2147.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2167.73	(18.9)	2167.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2159.79	(18.8)	2159.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1441.34	(12.6)	1441.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11462.47	(100.0)	11462.47	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	3126.53	3126.53	(100.0)	0.00	(0.0)	3126.53	0.00	3126.53
9F	4770.69	4770.69	(100.0)	0.00	(0.0)	4770.69	0.00	4770.69
8F	6147.02	6147.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6147.02	0.00	6147.02
7F	7366.13	7366.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7366.13	0.00	7366.13
6F	8426.22	8426.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8426.22	0.00	8426.22
5F	9323.66	9323.66	(100.0)	0.00	(0.0)	9323.66	0.00	9323.66
4F	10073.06	10073.06	(100.0)	0.00	(0.0)	10073.06	0.00	10073.06
3F	10675.43	10675.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10675.43	0.00	10675.43
2F	11135.66	11135.66	(100.0)	0.00	(0.0)	11135.66	0.00	11135.66
1F	11462.47	11462.47	(100.0)	0.00	(0.0)	11462.47	0.00	11462.47

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（負加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	1.0606	400.0	1/377
9F	A	1	1.5500	400.0	1/258
8F	A	1	1.6975	400.0	1/235
7F	A	1	1.2578	400.0	1/318
6F	A	1	1.3510	400.0	1/296
5F	A	1	1.4310	400.0	1/279

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	A	1	1.4311	400.0	1/279
3F	A	1	1.4543	400.0	1/275
2F	A	1	1.3855	400.0	1/288
1F	A	1	0.9132	400.0	1/438

A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の (DL+LLE) の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す

※ 正加力、負加力は同じ

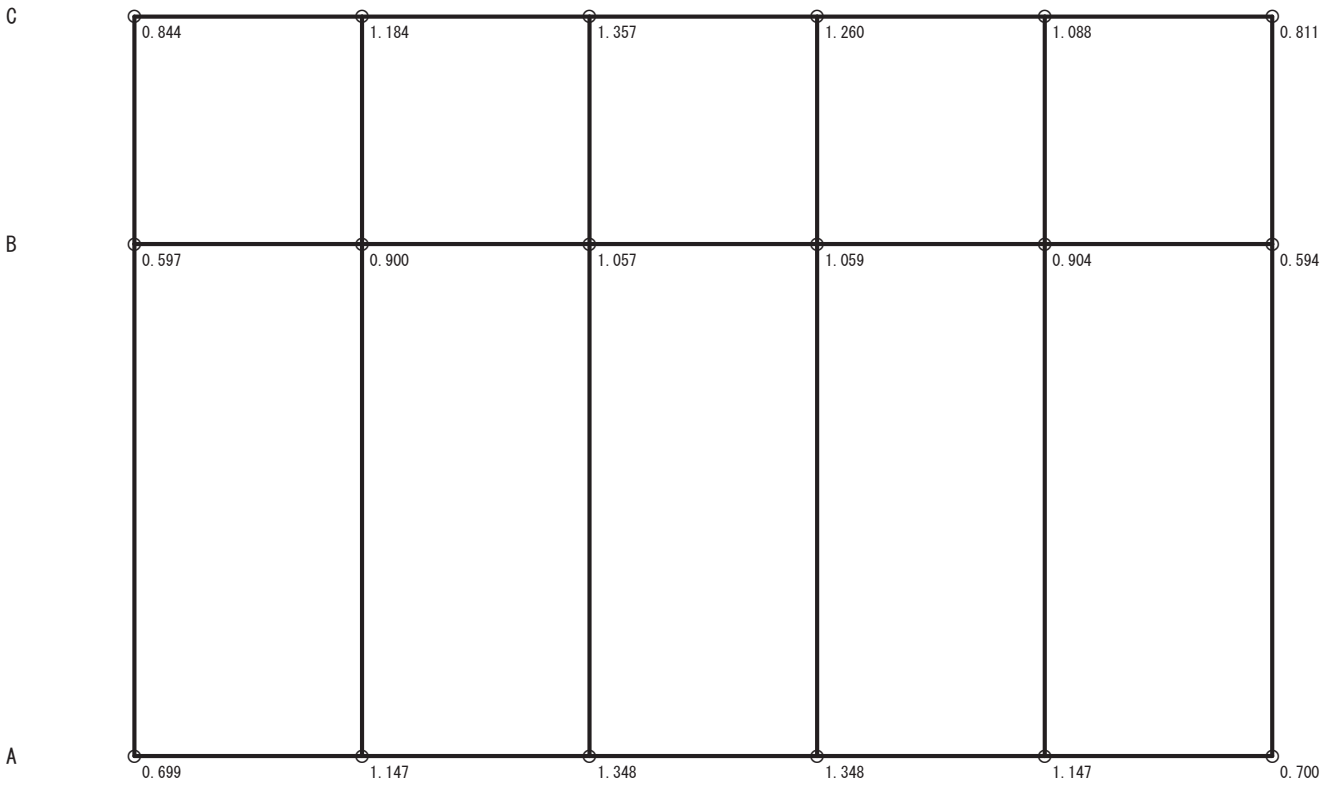

10F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

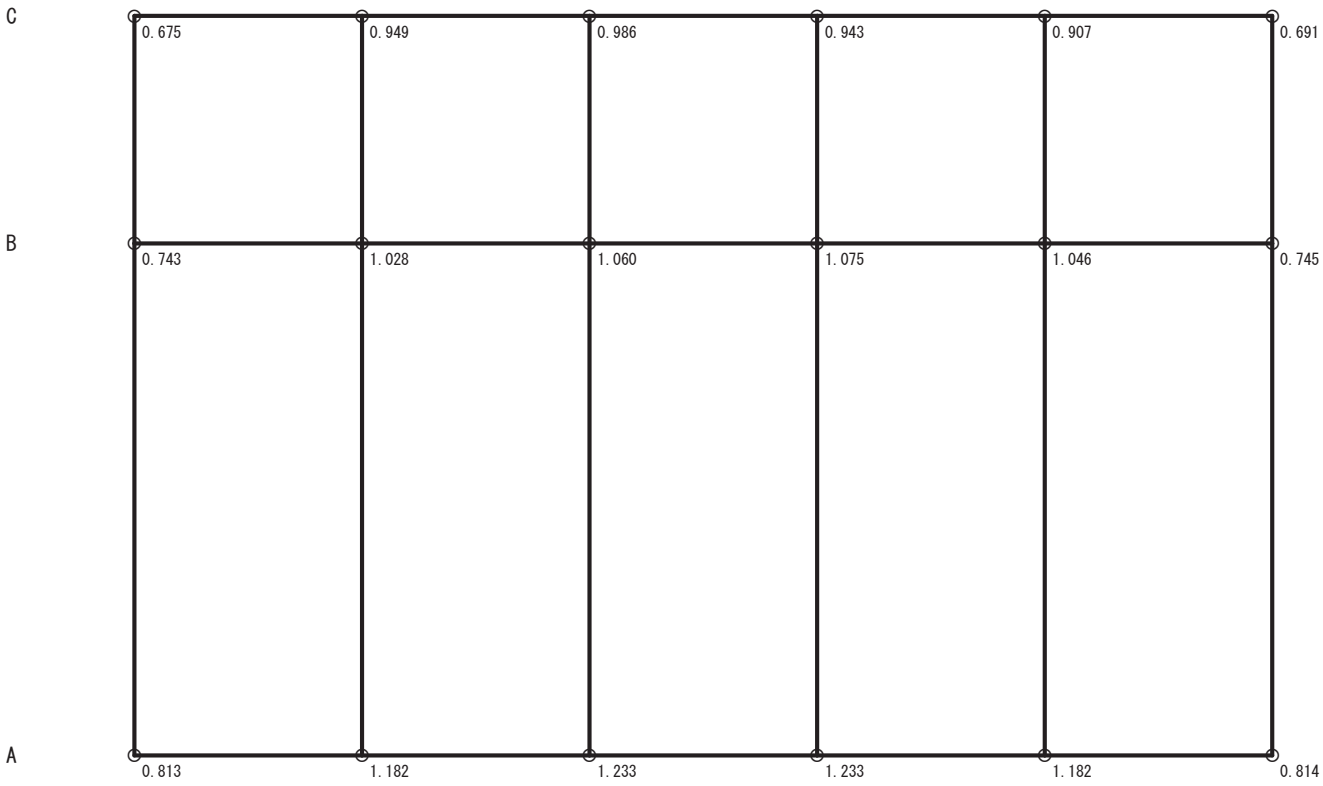

9F 階　<X-方向>　(S=1/239)

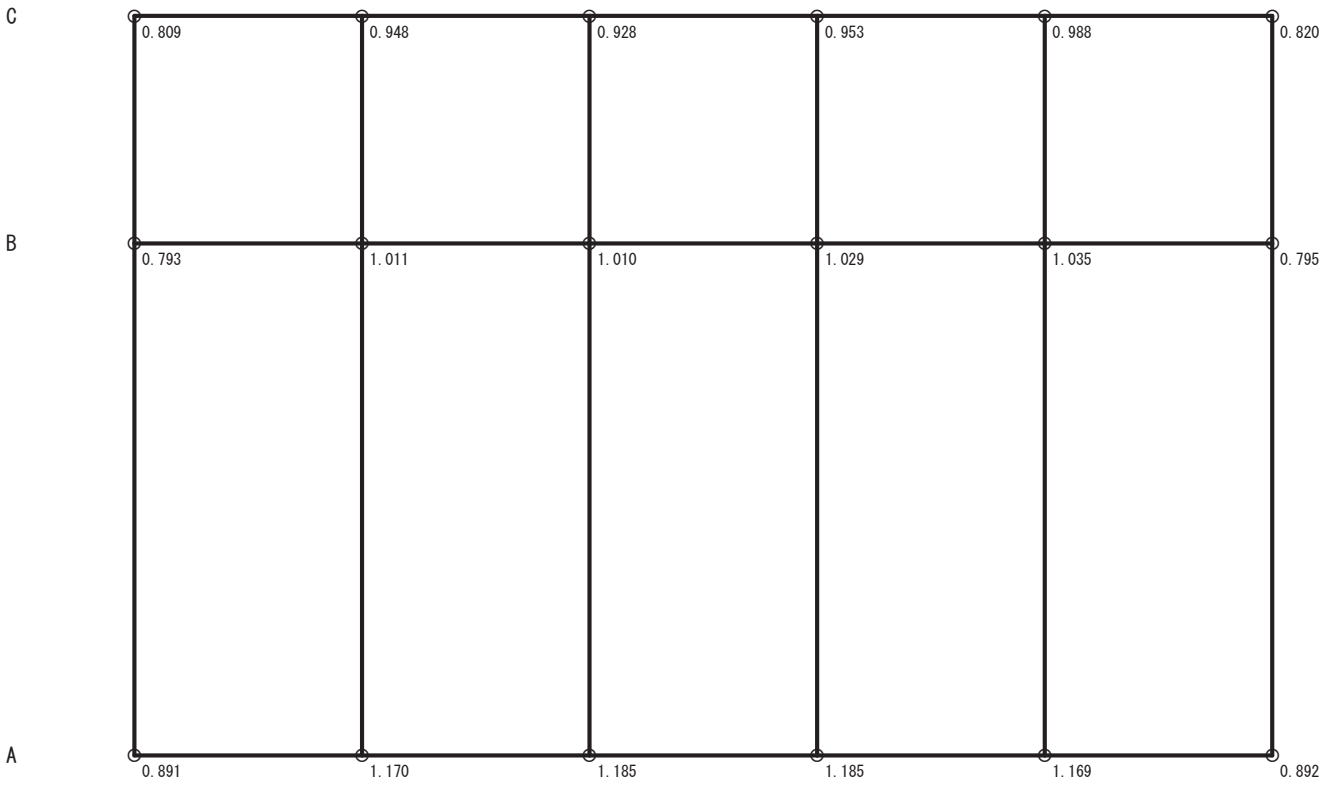

8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

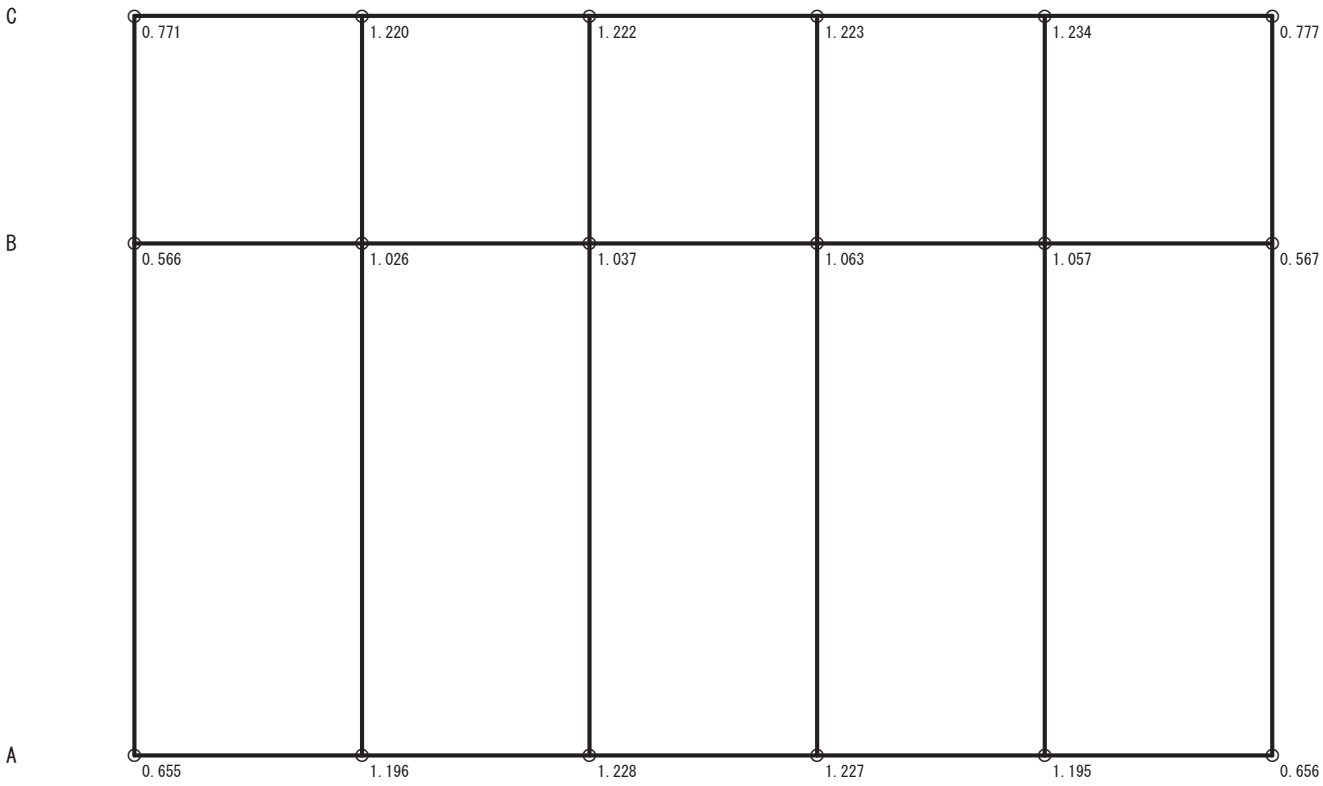

7F 階　<X-方向>　(S=1/239)

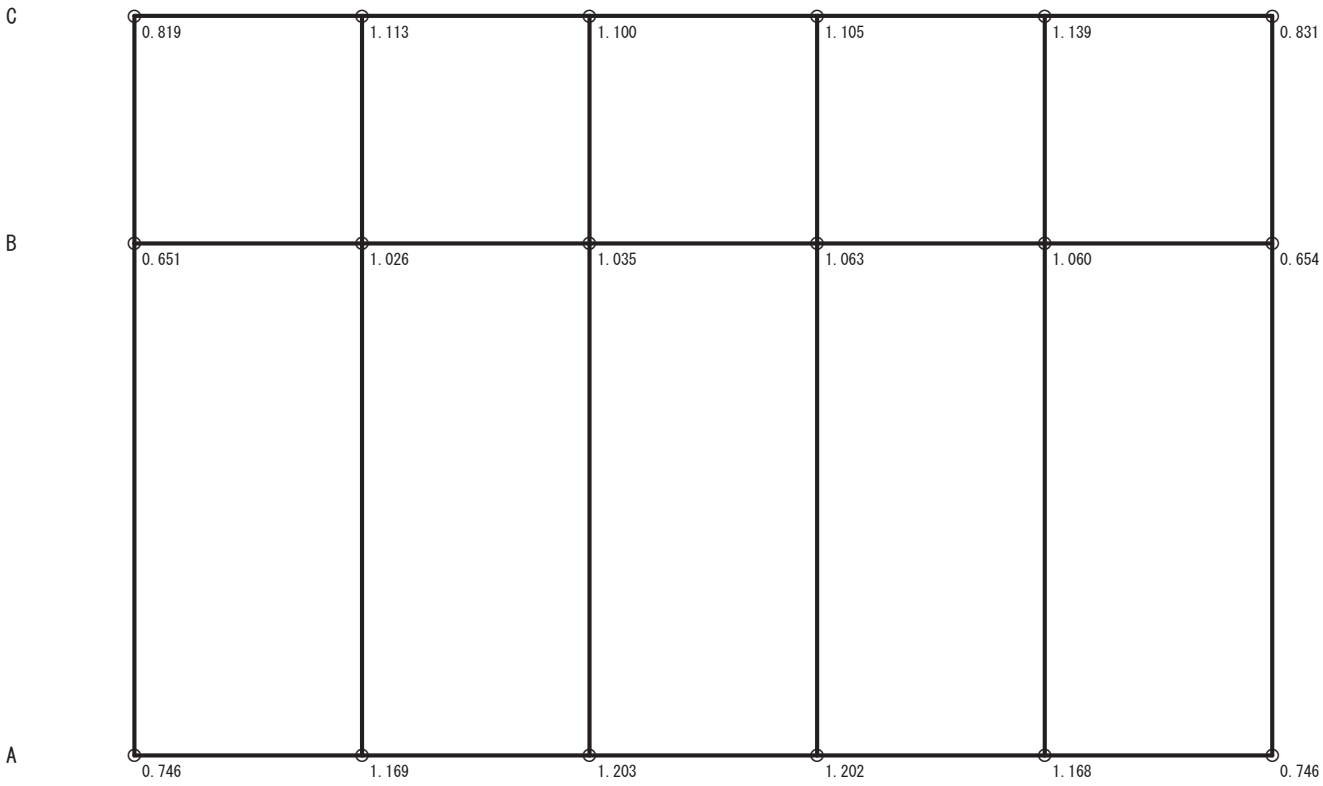

6F 階　<X-方向>　(S=1/239)

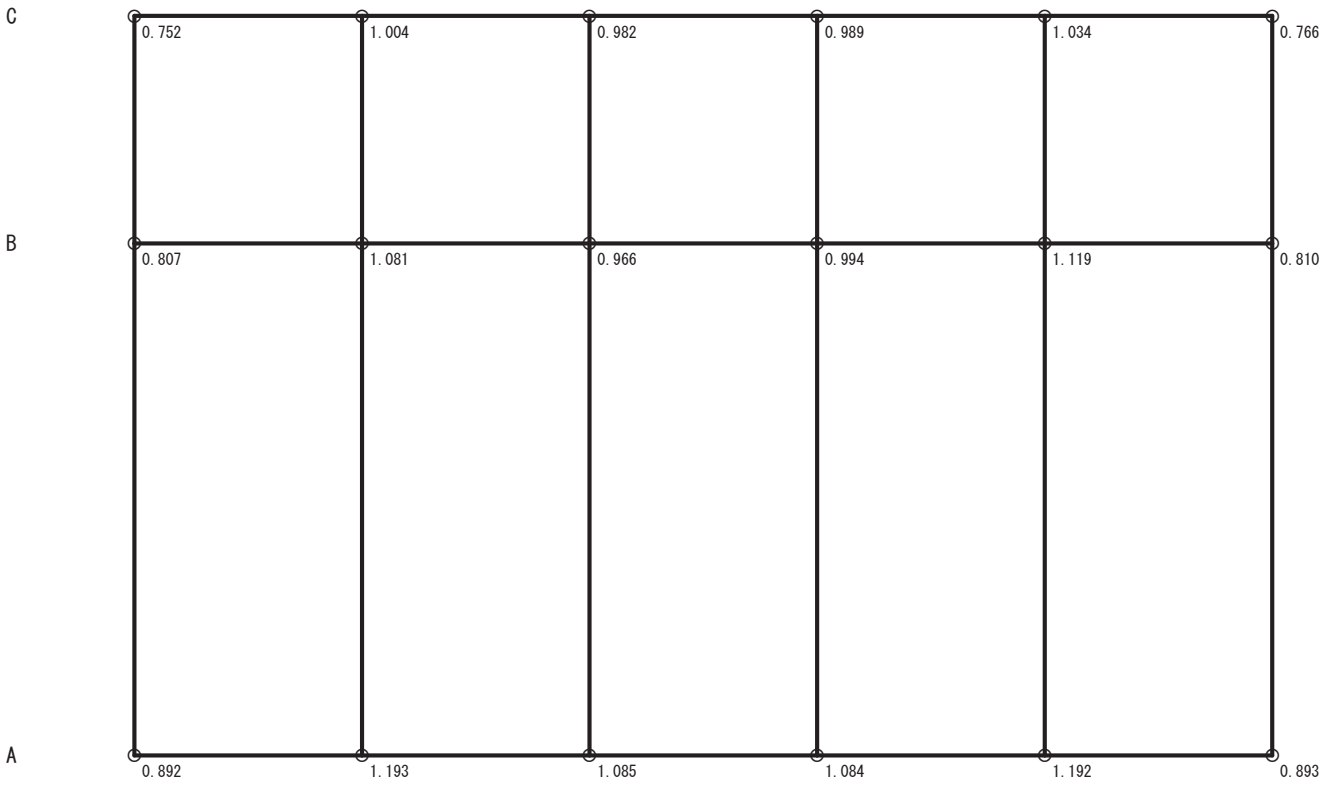

5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

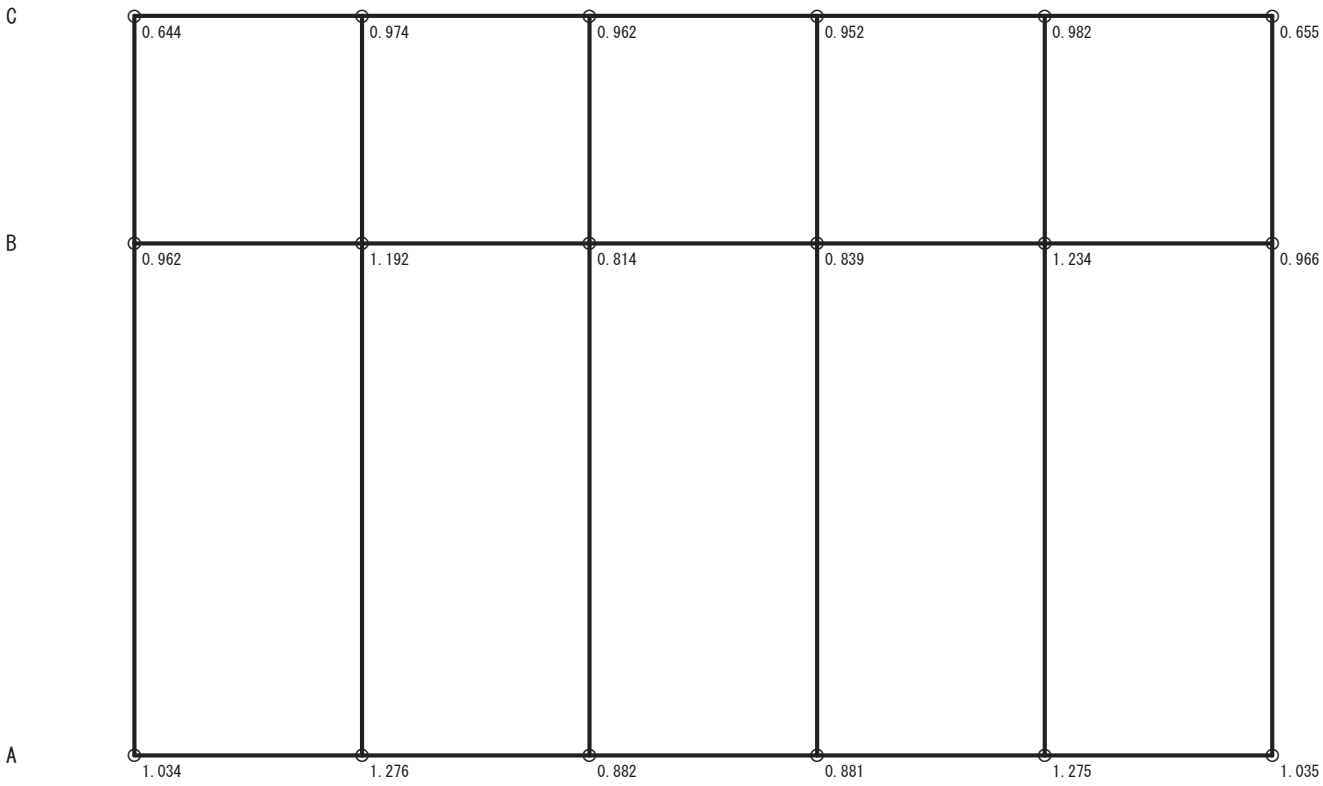

4F 階　<X-方向>　(S=1/239)

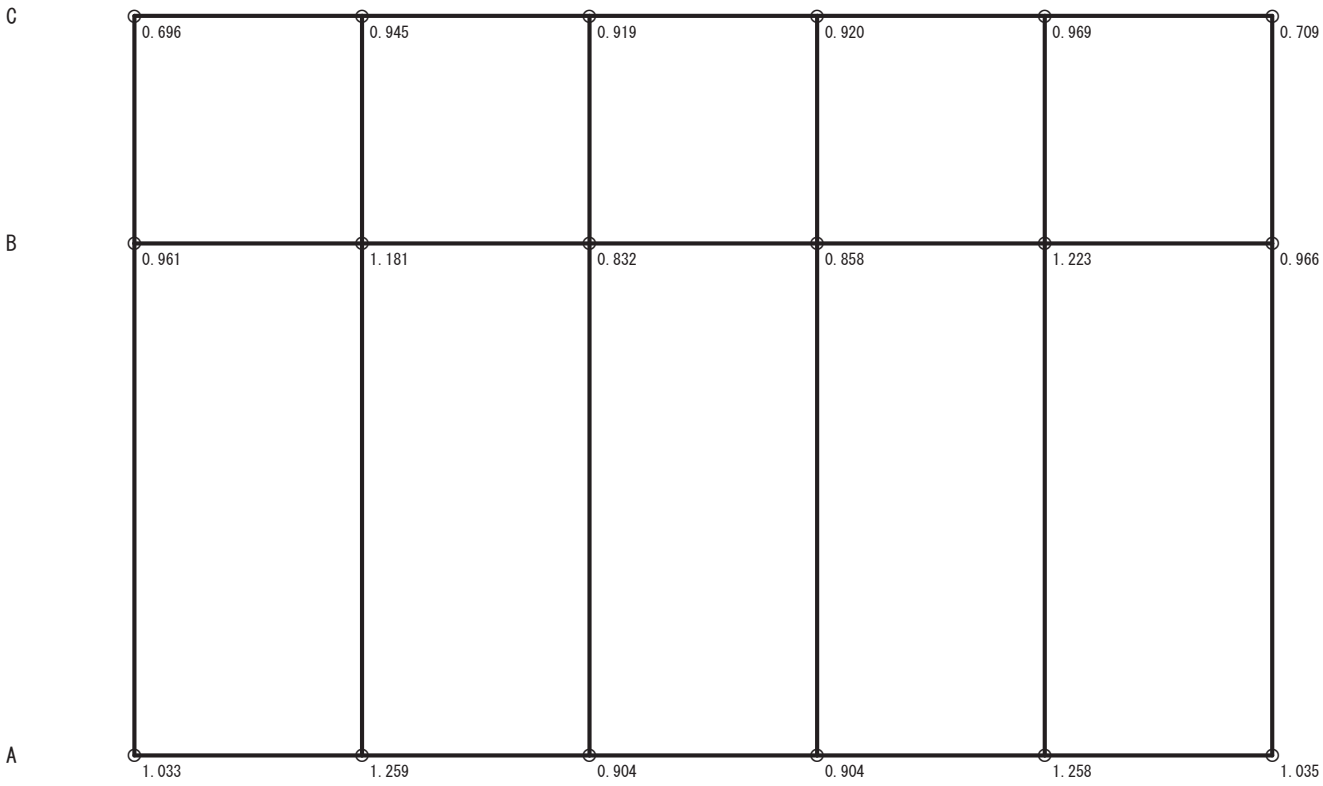

3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

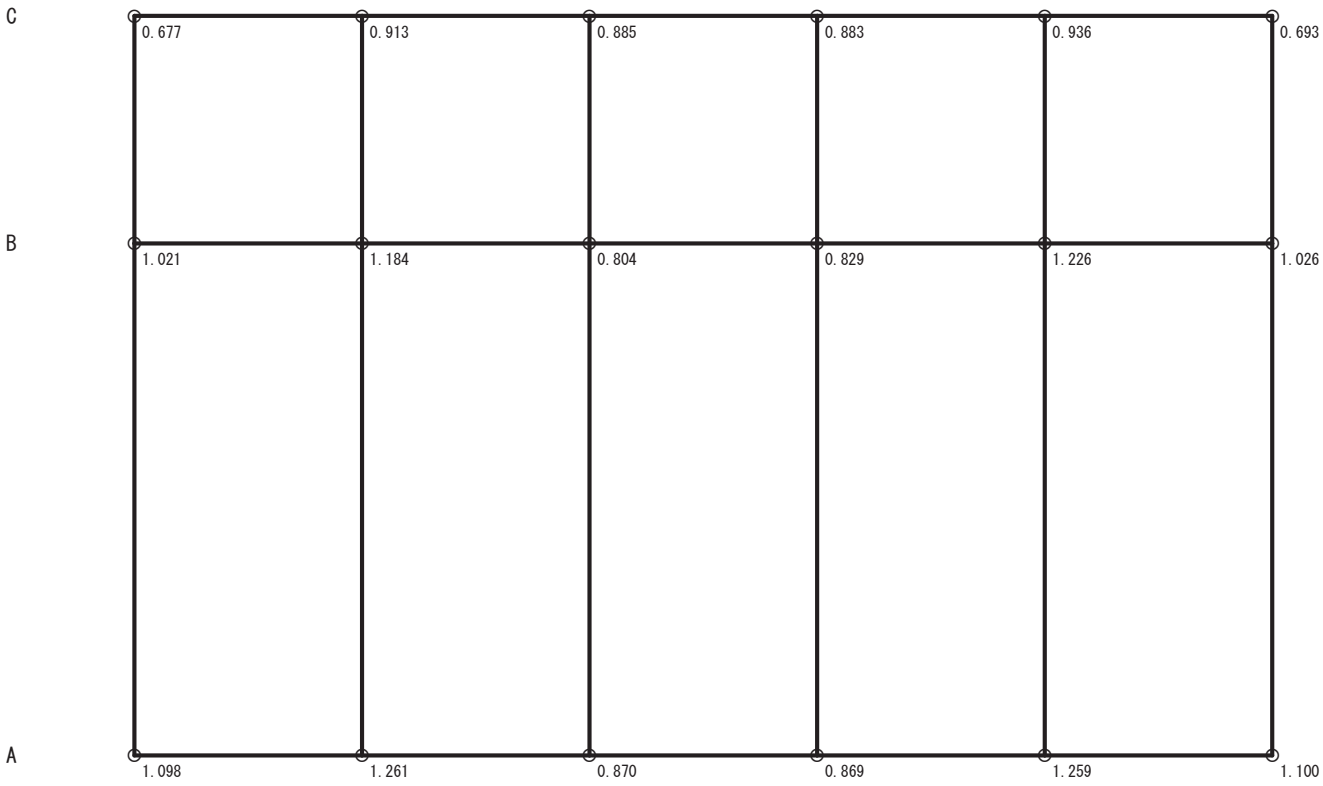

2F 階　<X-方向>　(S=1/239)

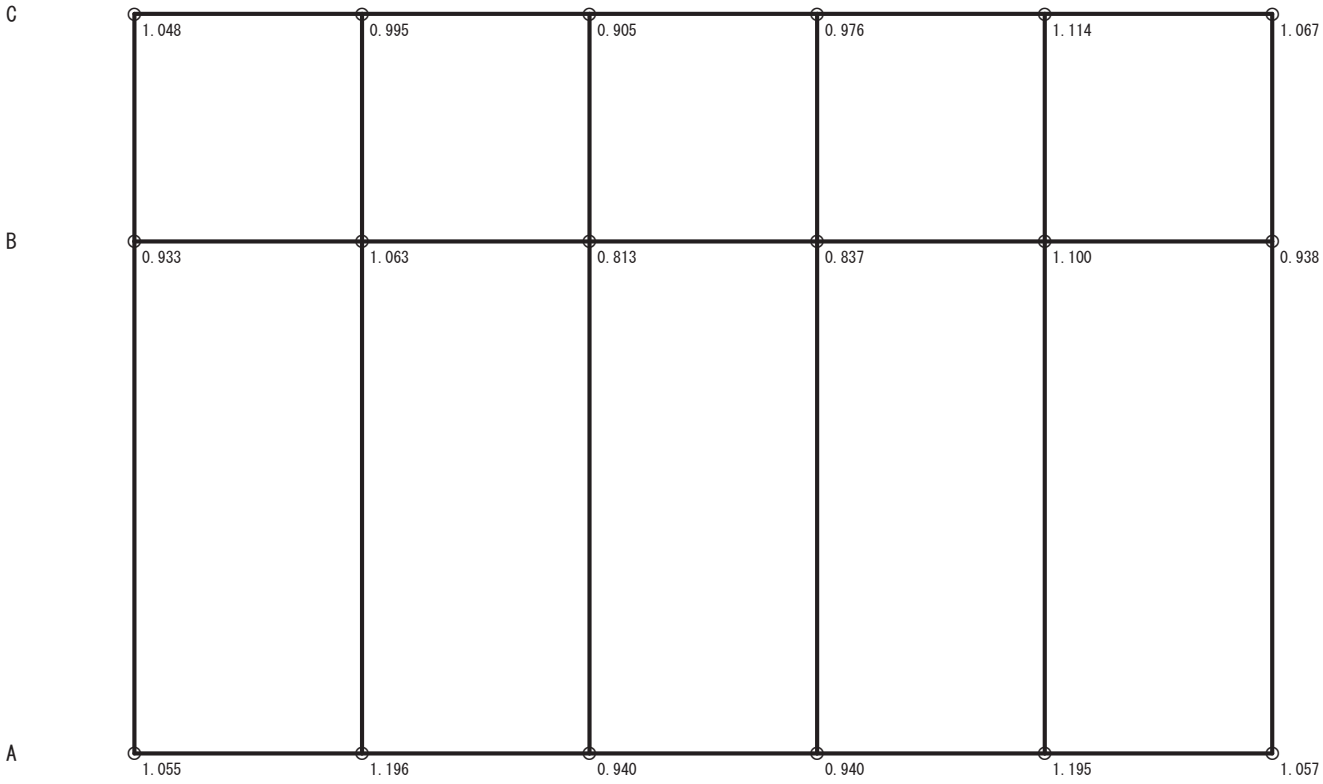

1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

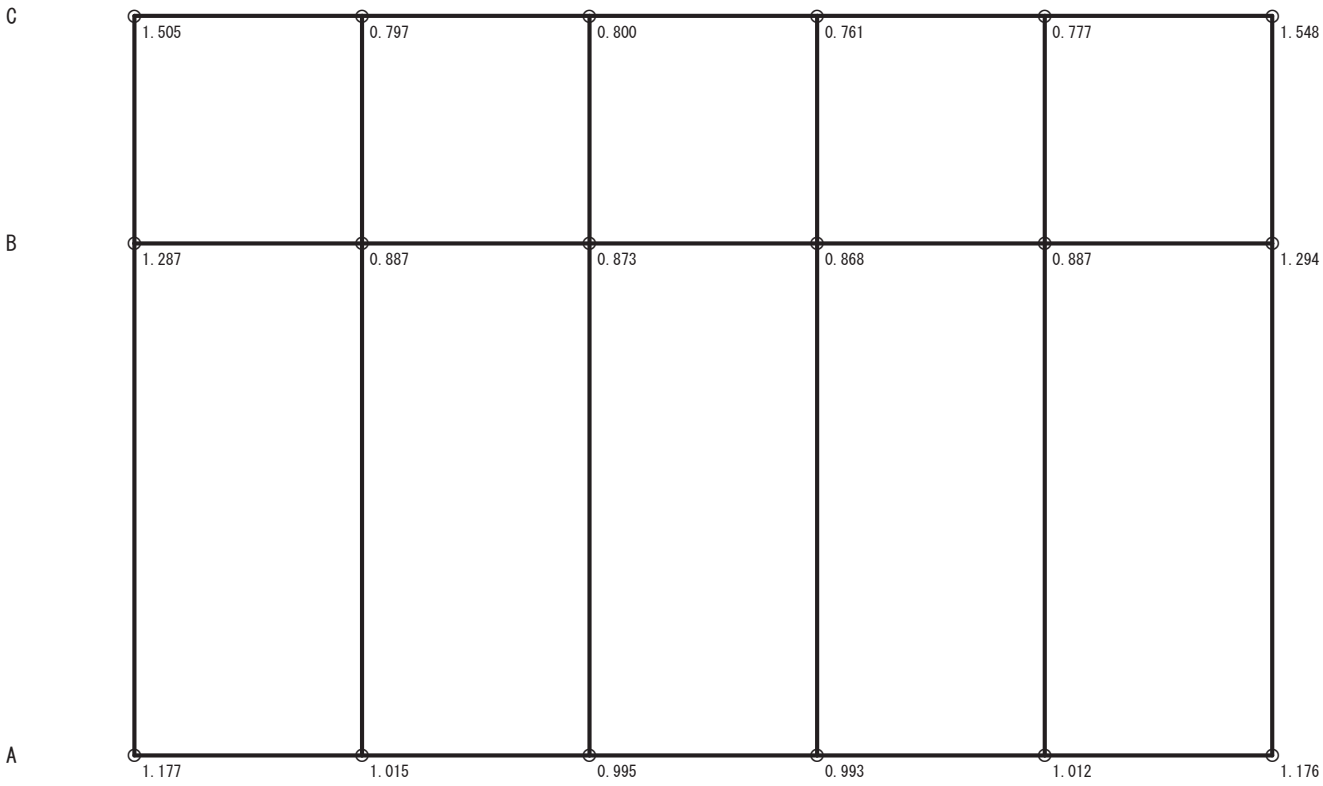

10F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

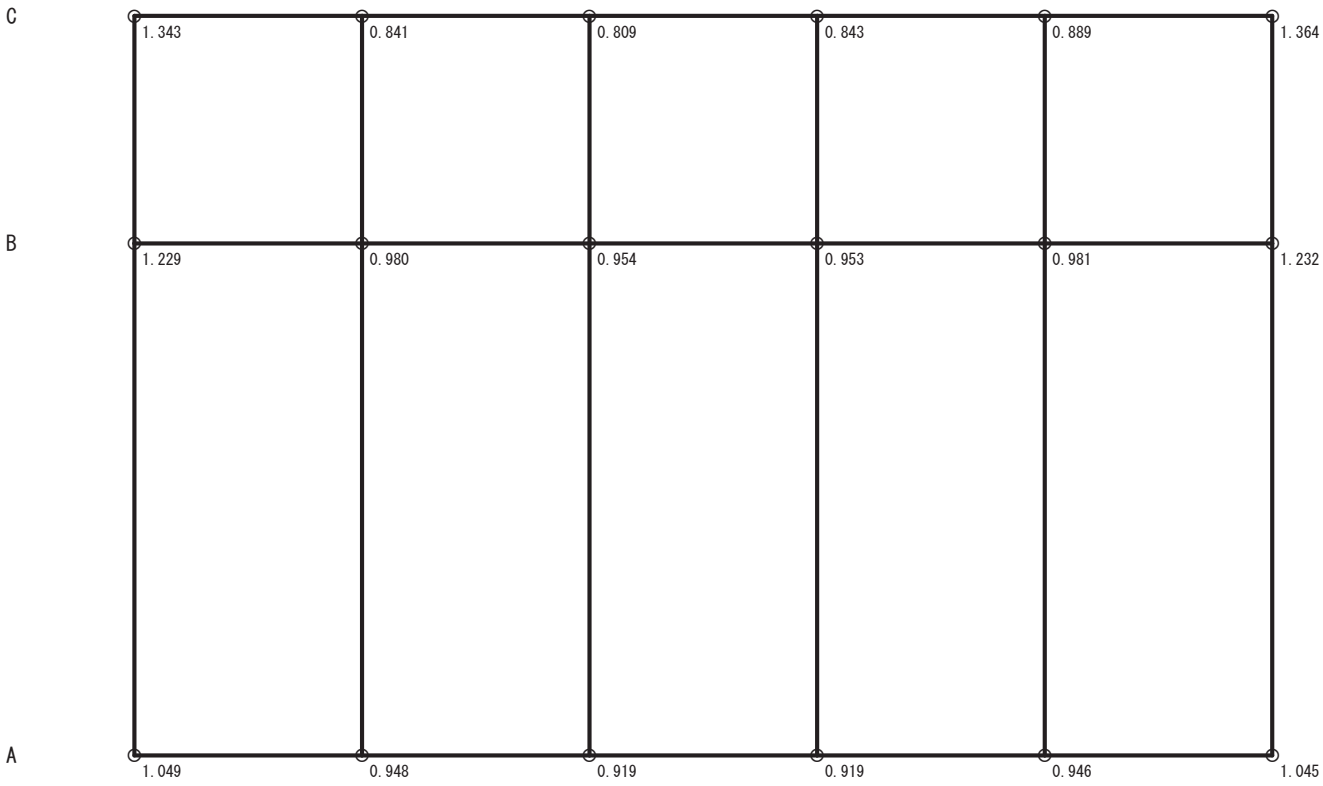

9F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

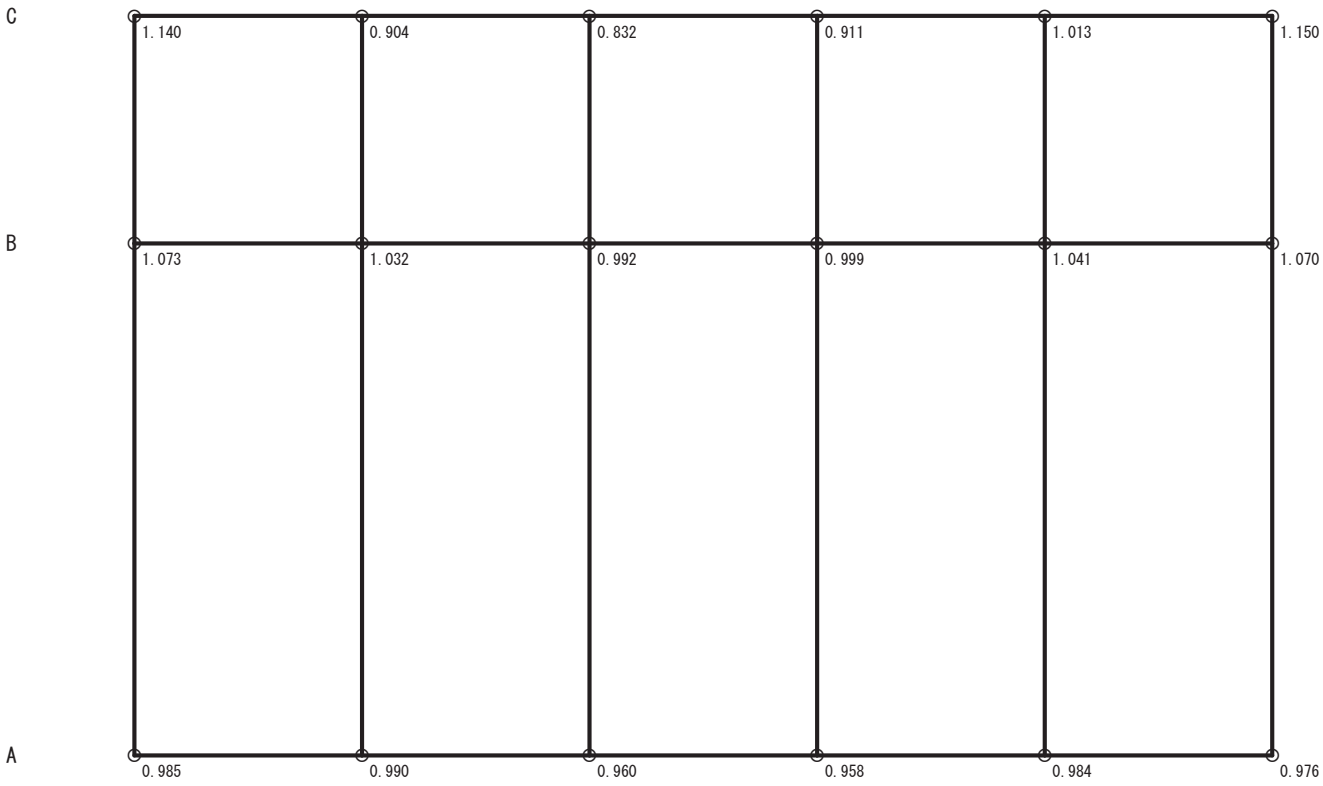

8F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

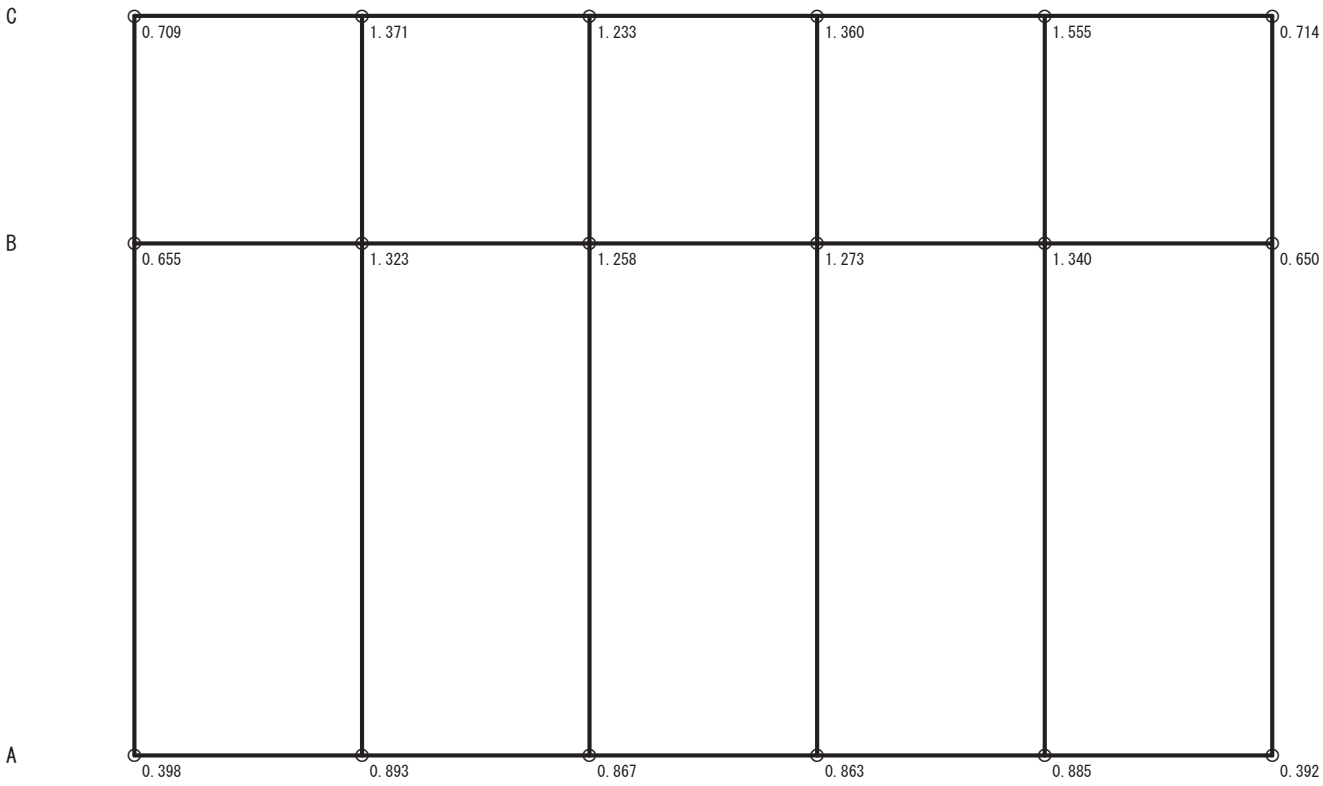

7F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

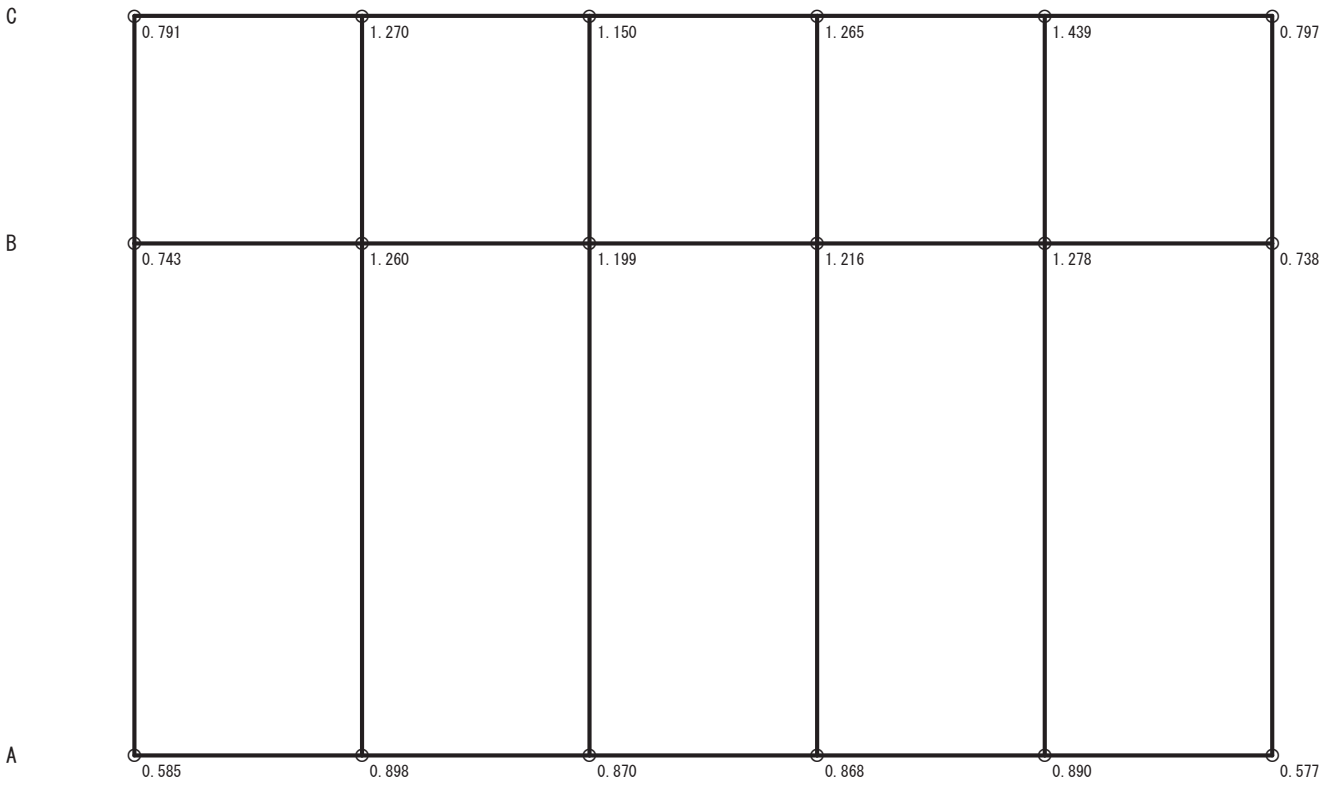

6F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

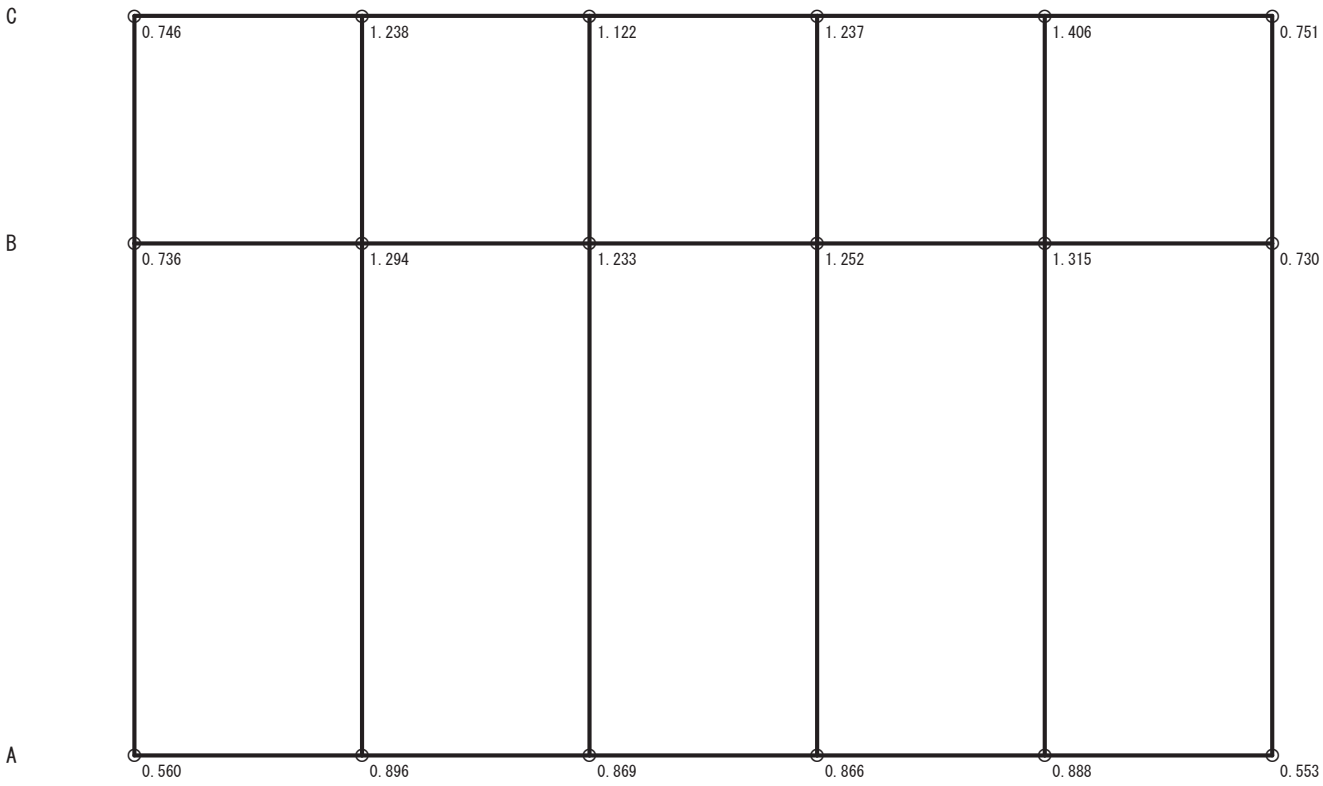

5F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

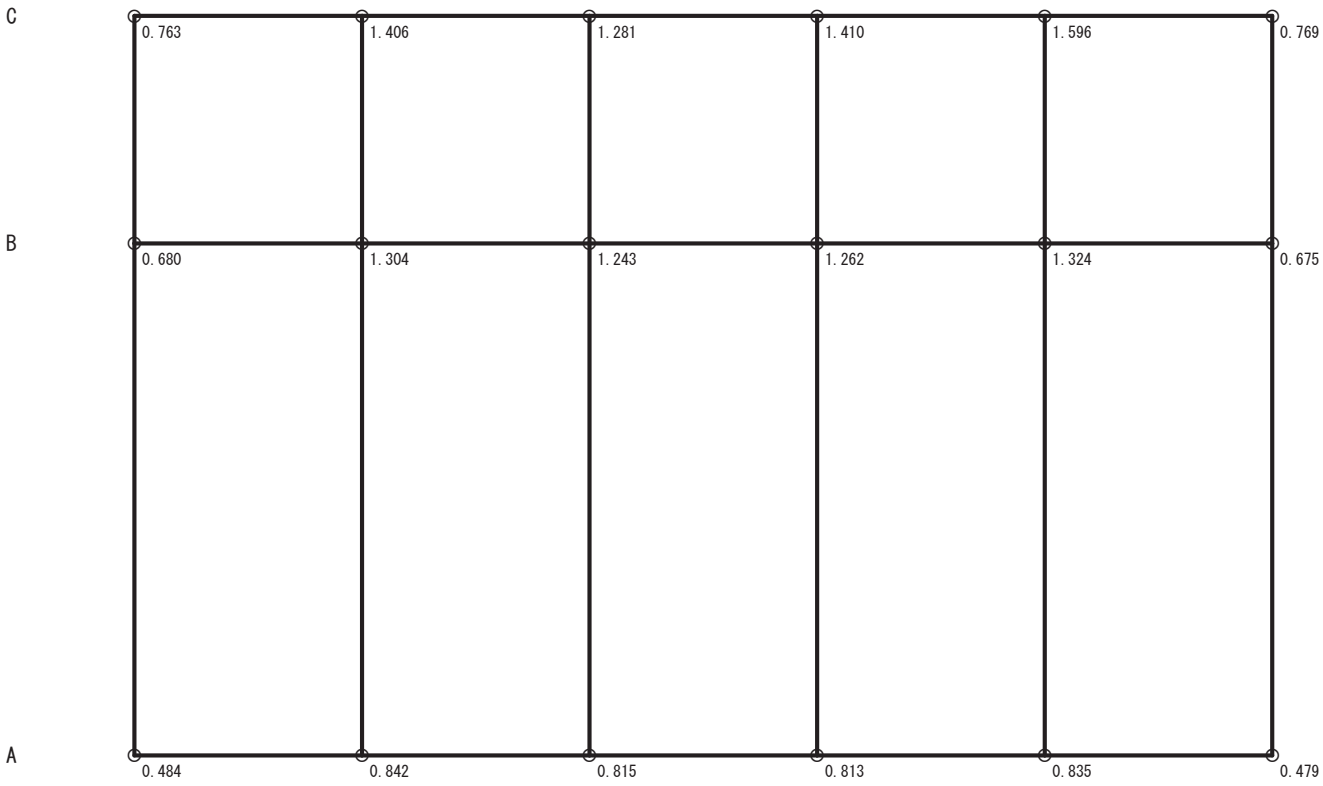

4F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

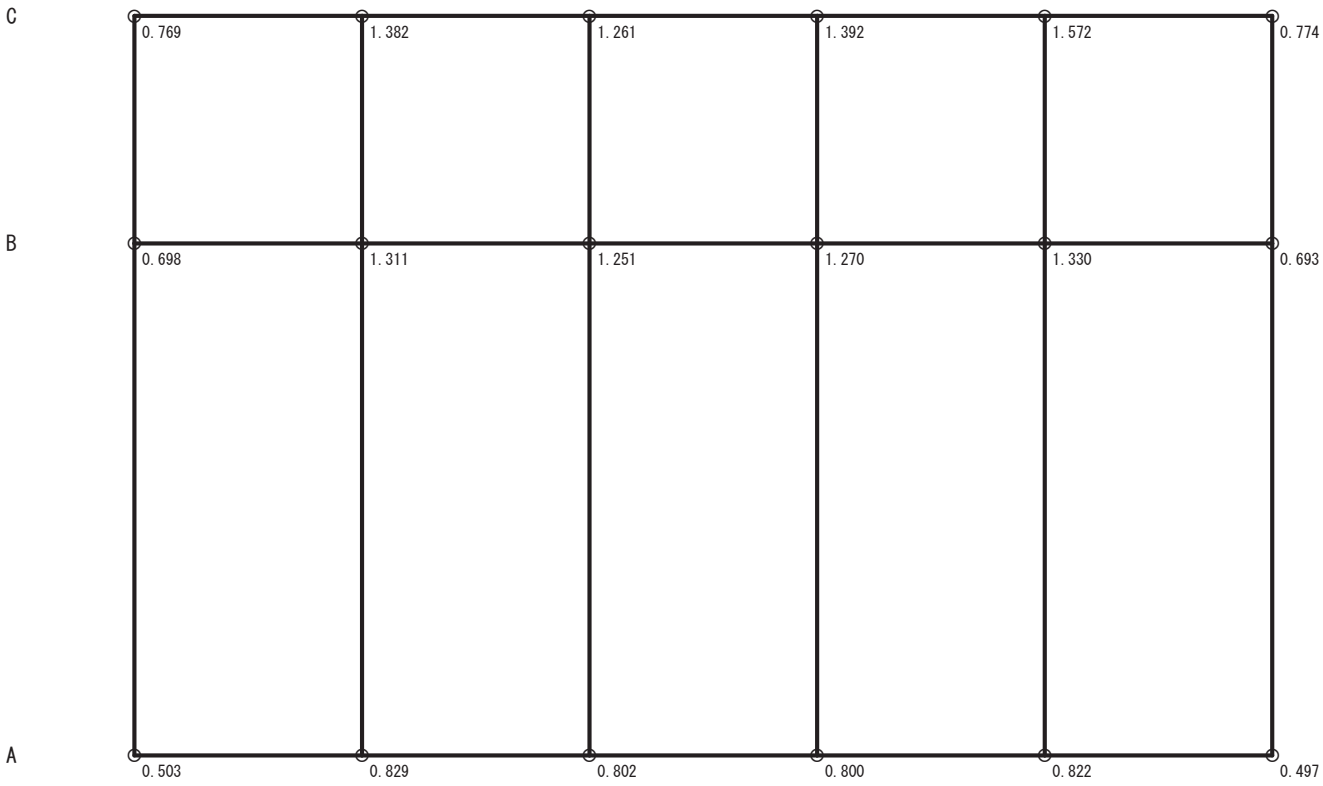

3F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

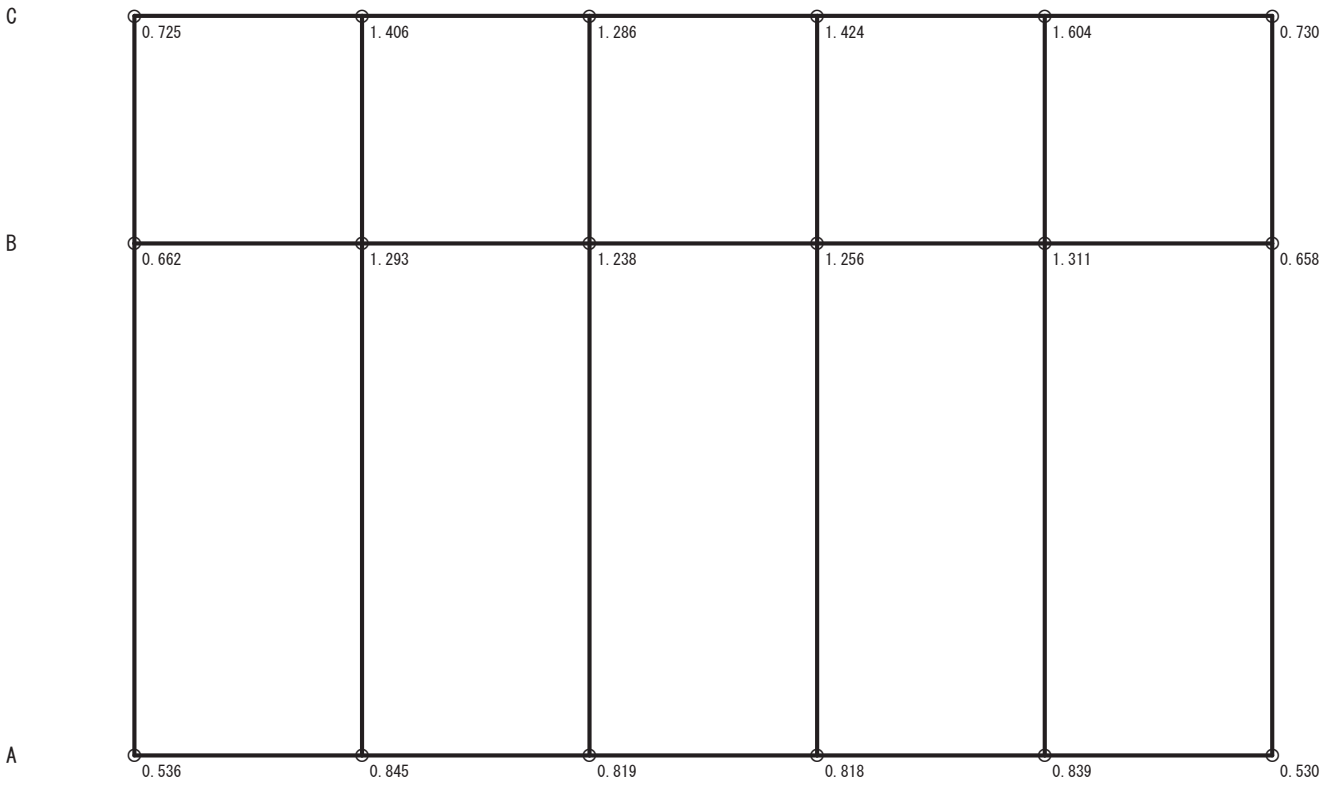

2F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

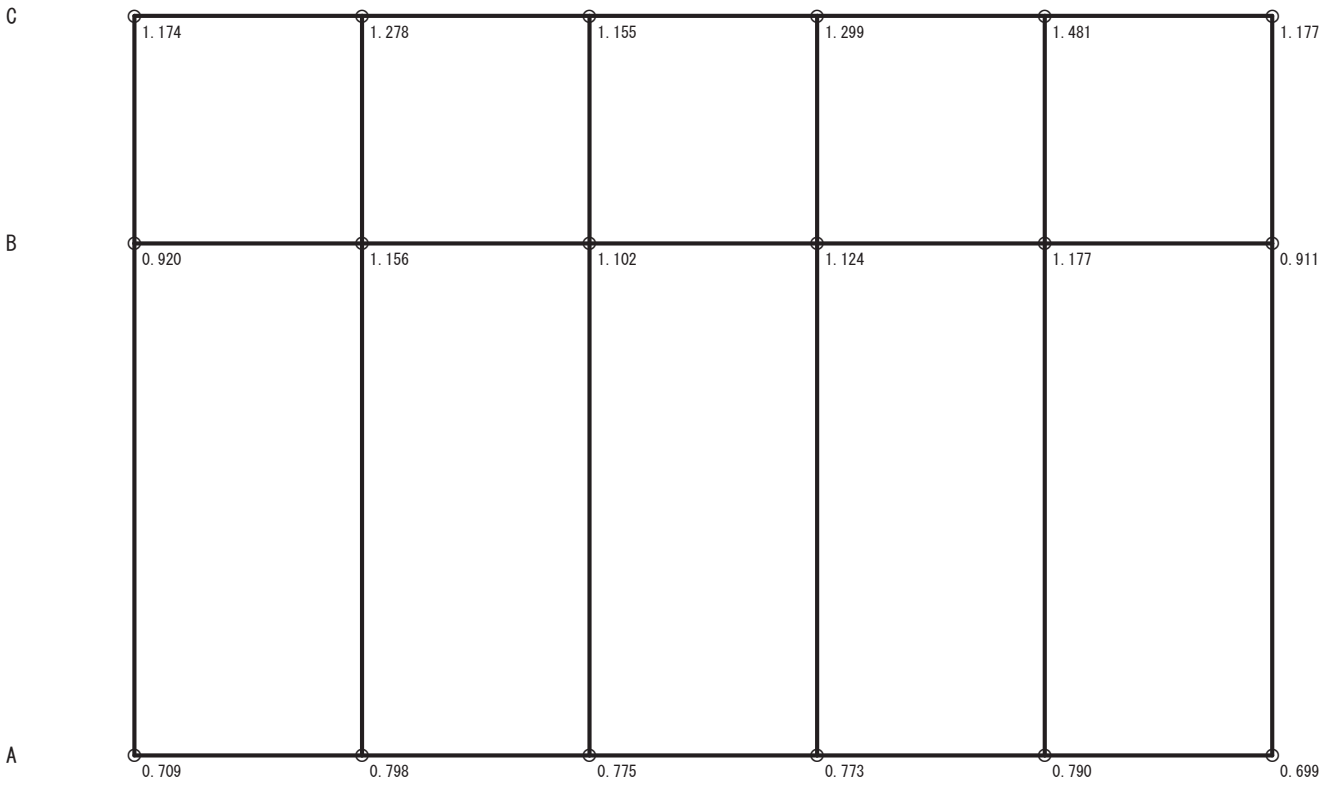

1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧



NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*]：短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]：基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]：支点の解除入力位置

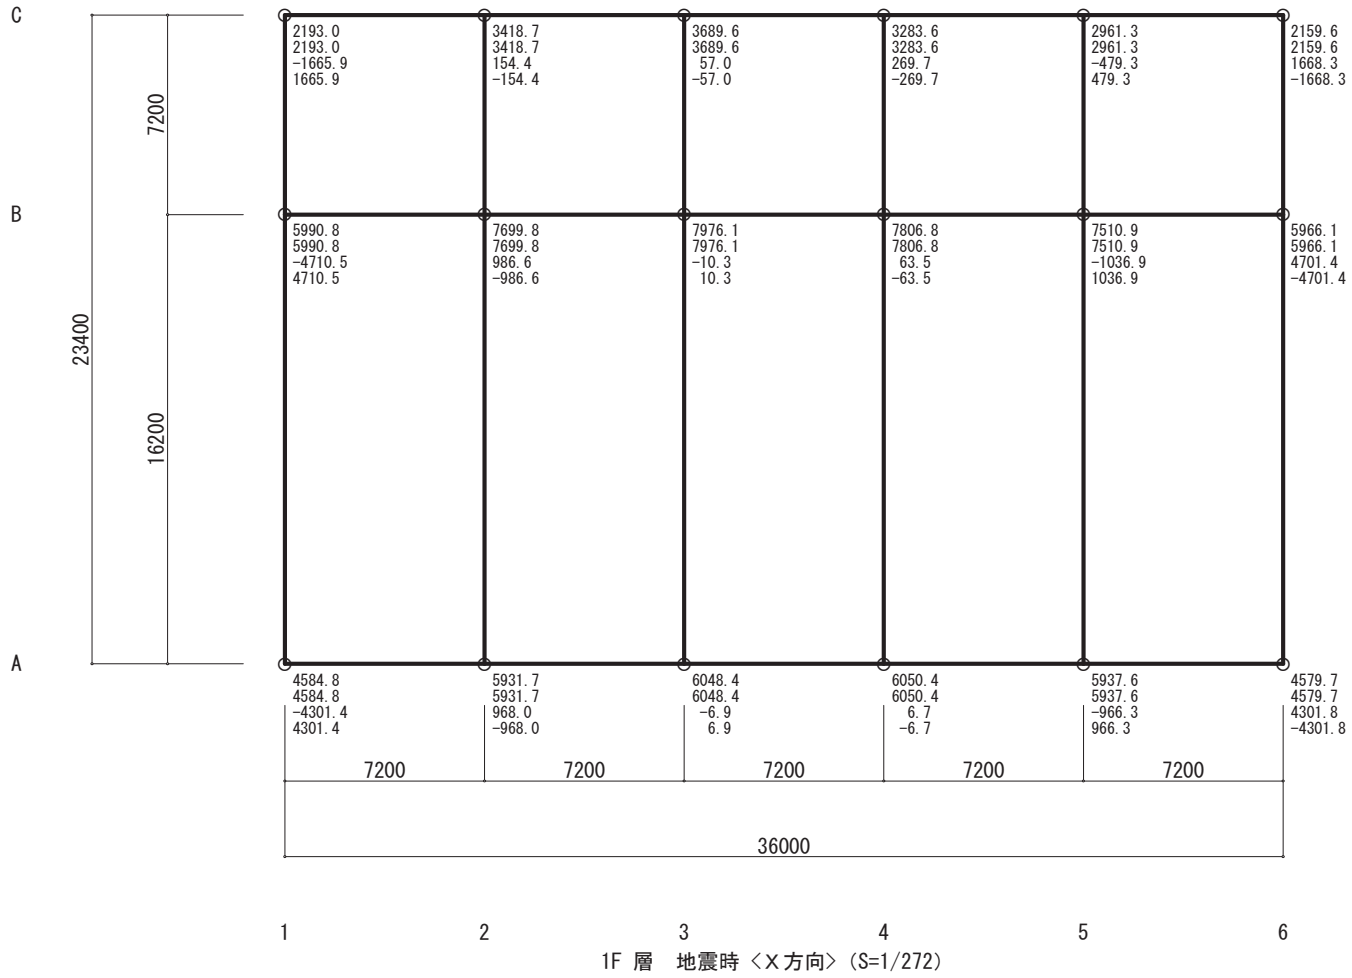

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝93789.0

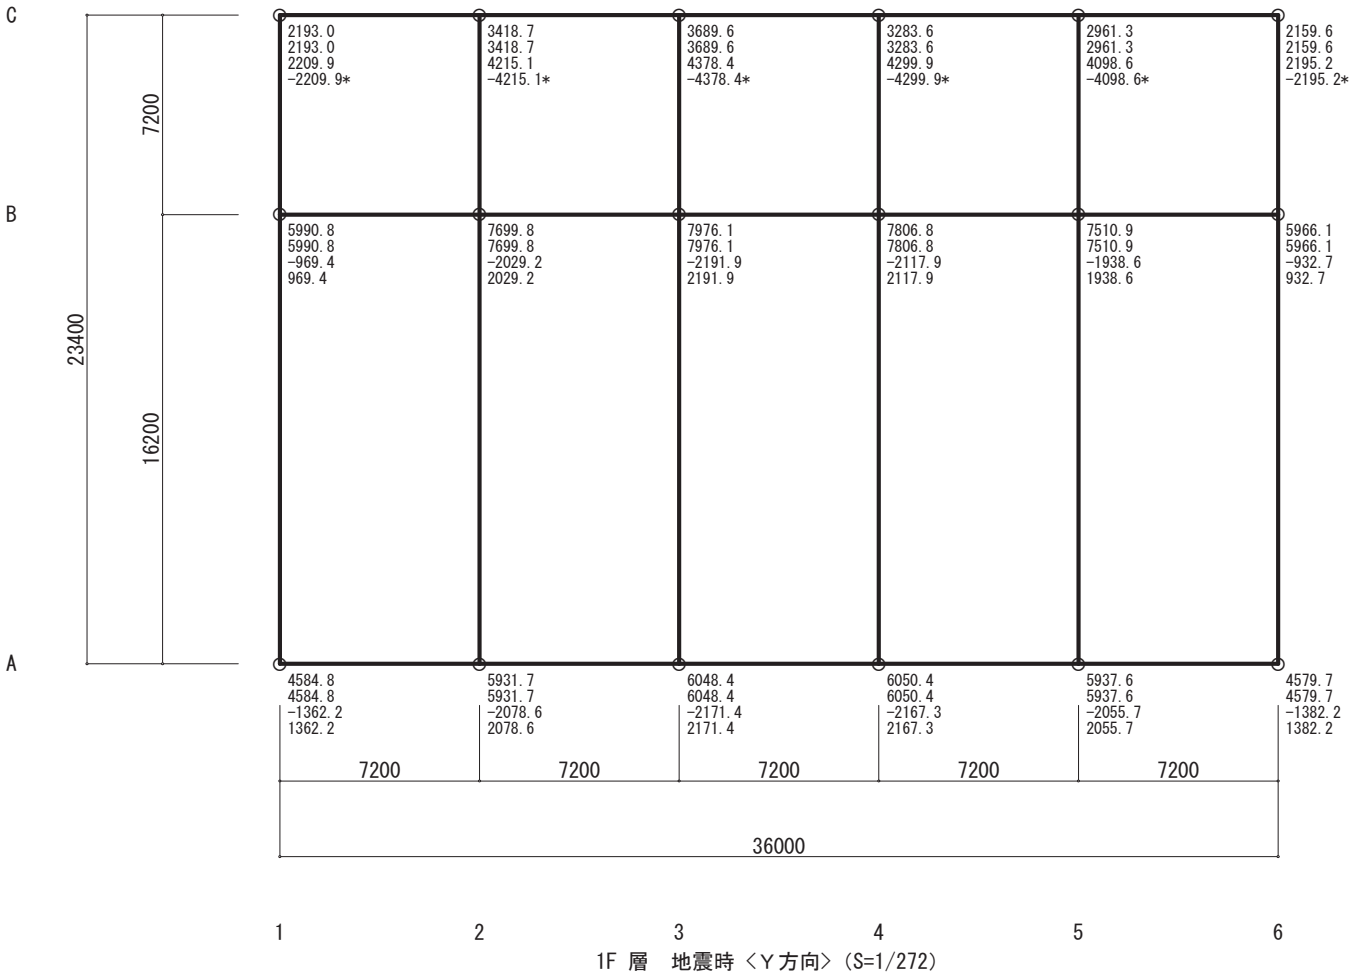

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝93789.0

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2192.96	3418.73	3689.56	3283.63	2961.29	2159.60
	NL'	2192.96	3418.73	3689.56	3283.63	2961.29	2159.60
	NEL	-1665.92	154.45	57.03	269.72	-479.30	1668.32
	NER	1665.92	-154.45	-57.03	-269.72	479.30	-1668.32
B	NL	5990.77	7699.77	7976.11	7806.85	7510.95	5966.11
	NL'	5990.77	7699.77	7976.11	7806.85	7510.95	5966.11
	NEL	-4710.51	986.57	-10.33	63.52	-1036.89	4701.43
	NER	4710.51	-986.57	10.33	-63.52	1036.89	-4701.43
A	NL	4584.81	5931.67	6048.45	6050.40	5937.55	4579.75
	NL'	4584.81	5931.67	6048.45	6050.40	5937.55	4579.75
	NEL	-4301.36	968.01	-6.91	6.73	-966.34	4301.78
	NER	4301.36	-968.01	6.91	-6.73	966.34	-4301.78

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2192.96	3418.73	3689.56	3283.63	2961.29	2159.60
	NL'	2192.96	3418.73	3689.56	3283.63	2961.29	2159.60
	NEL	2209.92	4215.07	4378.37	4299.90	4098.57	2195.20
	NER	-2209.92*	-4215.07*	-4378.37*	-4299.90*	-4098.57*	-2195.20*
B	NL	5990.77	7699.77	7976.11	7806.85	7510.95	5966.11
	NL'	5990.77	7699.77	7976.11	7806.85	7510.95	5966.11
	NEL	-969.39	-2029.20	-2191.87	-2117.91	-1938.58	-932.75
	NER	969.39	2029.20	2191.87	2117.91	1938.58	932.75
A	NL	4584.81	5931.67	6048.45	6050.40	5937.55	4579.75
	NL'	4584.81	5931.67	6048.45	6050.40	5937.55	4579.75
	NEL	-1362.18	-2078.58	-2171.37	-2167.31	-2055.69	-1382.21
	NER	1362.18	2078.58	2171.37	2167.31	2055.69	1382.21

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0.7827	400.0	1/ 511	343	1.489	1.000
9F	1.1751	400.0	1/ 340		0.992	1.000
8F	1.4597	400.0	1/ 274		0.799	1.000
7F	1.2528	400.0	1/ 319		0.931	1.000
6F	1.3775	400.0	1/ 290		0.846	1.000
5F	1.3949	400.0	1/ 287		0.836	1.000
4F	1.2965	400.0	1/ 309		0.899	1.000
3F	1.3159	400.0	1/ 304		0.886	1.000
2F	1.2661	400.0	1/ 316		0.921	1.000
1F	0.8320	400.0	1/ 481		1.401	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	1.0598	400.0	1/ 377	306	1.233	1.000
9F	1.5465	400.0	1/ 259		0.845	1.000
8F	1.6902	400.0	1/ 237		0.773	1.000
7F	1.2505	400.0	1/ 320		1.045	1.000
6F	1.3424	400.0	1/ 298		0.973	1.000
5F	1.4218	400.0	1/ 281		0.919	1.000
4F	1.4222	400.0	1/ 281		0.919	1.000
3F	1.4452	400.0	1/ 277		0.904	1.000
2F	1.3766	400.0	1/ 291		0.949	1.000
1F	0.9069	400.0	1/ 441		1.441	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	1177.2	1069.8	107.4	1391.2	0.077	1.000
9F	1182.5	1051.6	131.0	1397.3	0.094	1.000
8F	1182.3	1068.9	113.4	1433.4	0.079	1.000
7F	1183.5	1138.2	45.2	1395.1	0.032	1.000
6F	1184.3	1125.8	58.4	1435.5	0.041	1.000
5F	1184.5	1099.4	85.1	1407.6	0.060	1.000
4F	1184.8	1087.0	97.8	1364.4	0.072	1.000
3F	1185.3	1082.8	102.6	1368.3	0.075	1.000
2F	1185.7	1076.4	109.3	1367.5	0.080	1.000
1F	1186.5	1115.9	70.6	1440.8	0.049	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
10F	1800.0	1800.3	0.4	1619.8	0.000	1.000
9F	1792.6	1797.5	4.9	1603.2	0.003	1.000
8F	1789.9	1798.0	8.1	1542.4	0.005	1.000
7F	1788.6	1797.3	8.7	1394.2	0.006	1.000
6F	1787.9	1797.3	9.4	1417.3	0.007	1.000
5F	1787.4	1797.1	9.6	1421.2	0.007	1.000
4F	1787.1	1796.7	9.6	1429.0	0.007	1.000
3F	1786.8	1796.4	9.6	1433.9	0.007	1.000
2F	1786.6	1796.3	9.7	1425.6	0.007	1.000
1F	1786.5	1797.8	11.3	1504.6	0.008	1.000

A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）

※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

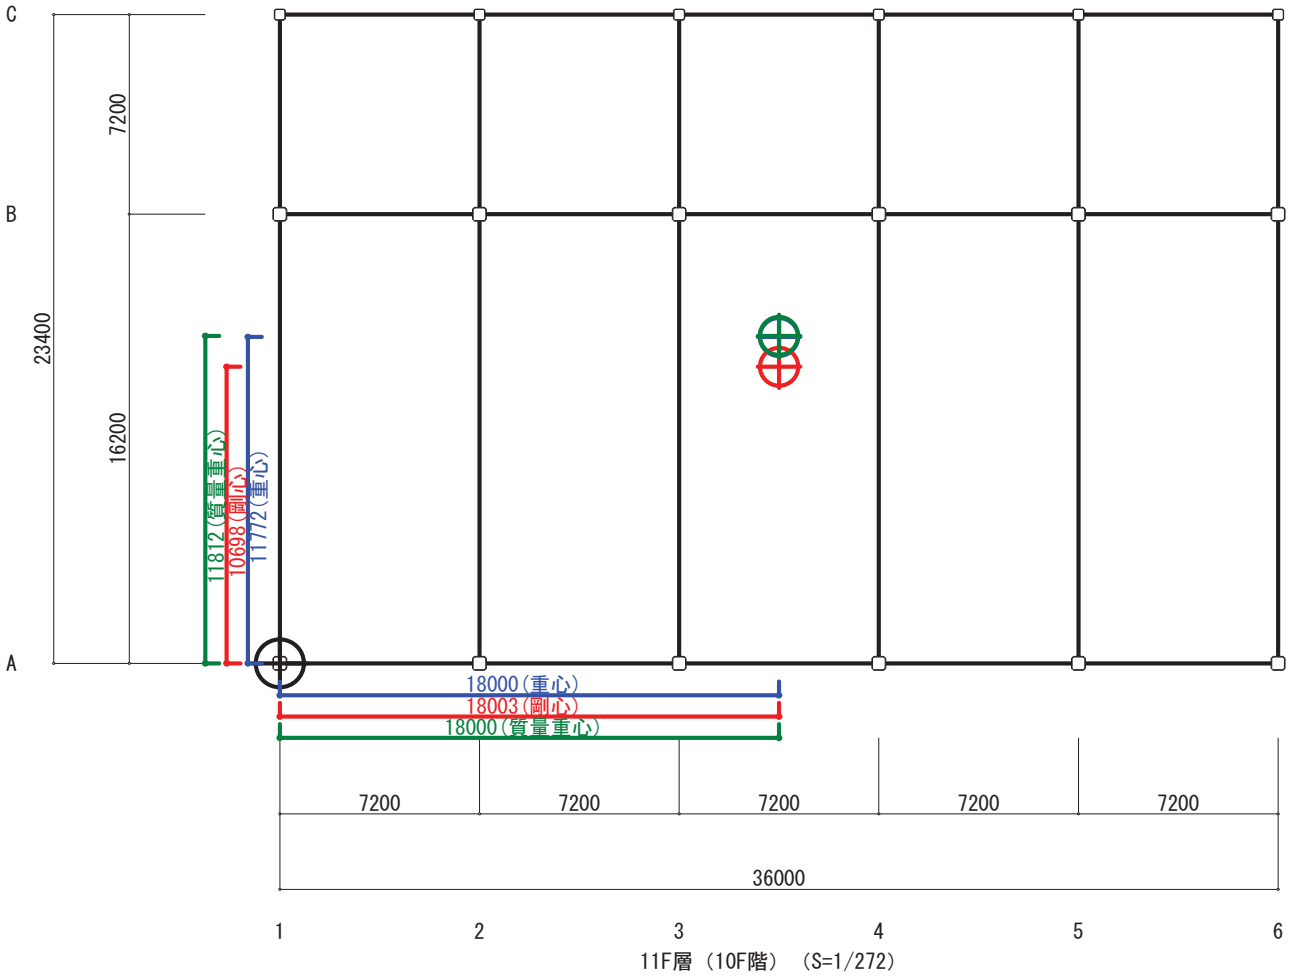

11F層（10F階）（S=1/272）

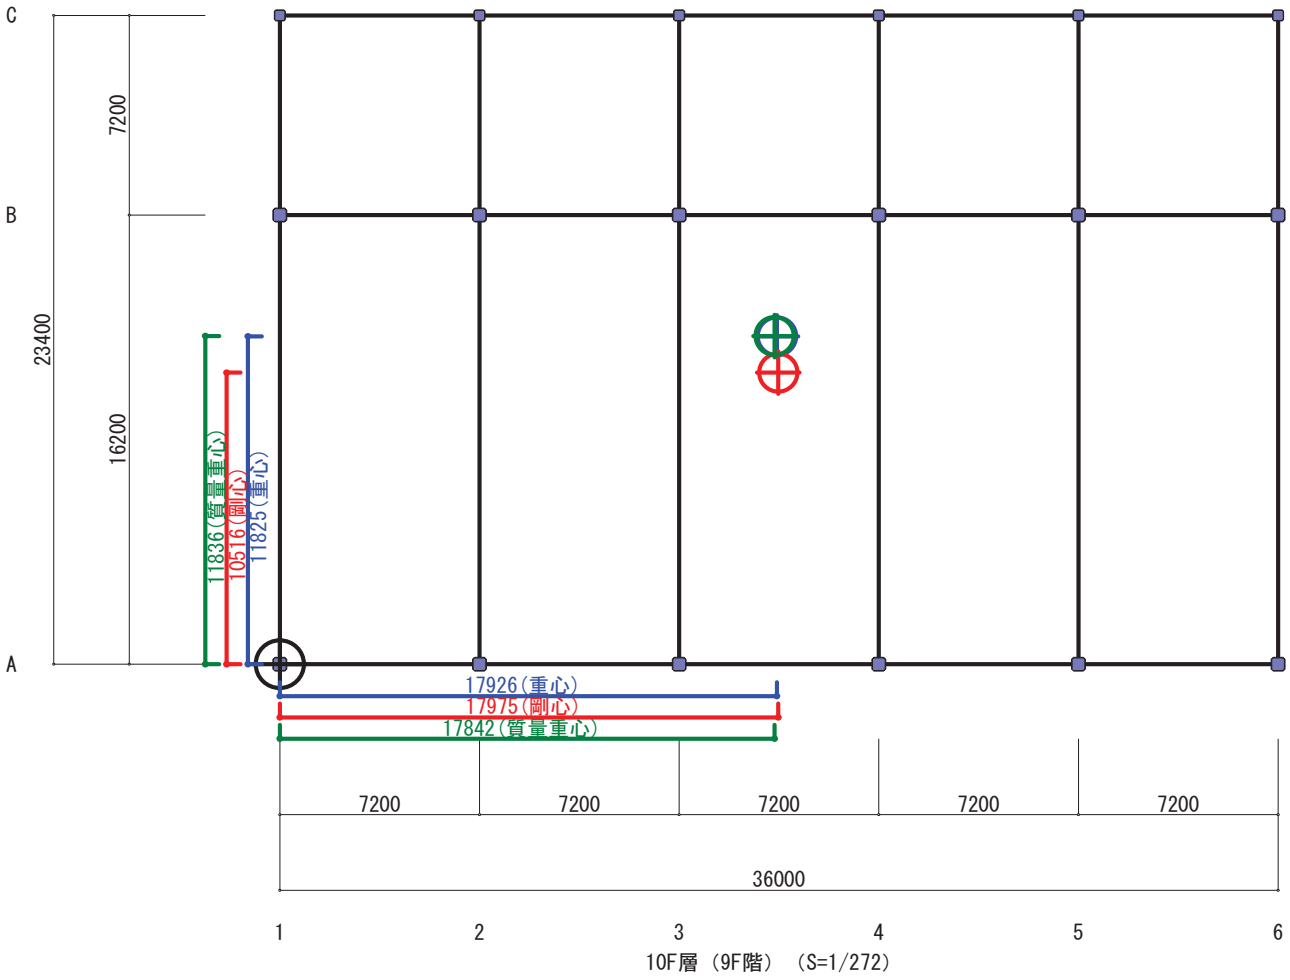

10F層 (9F階)　(S=1/272)

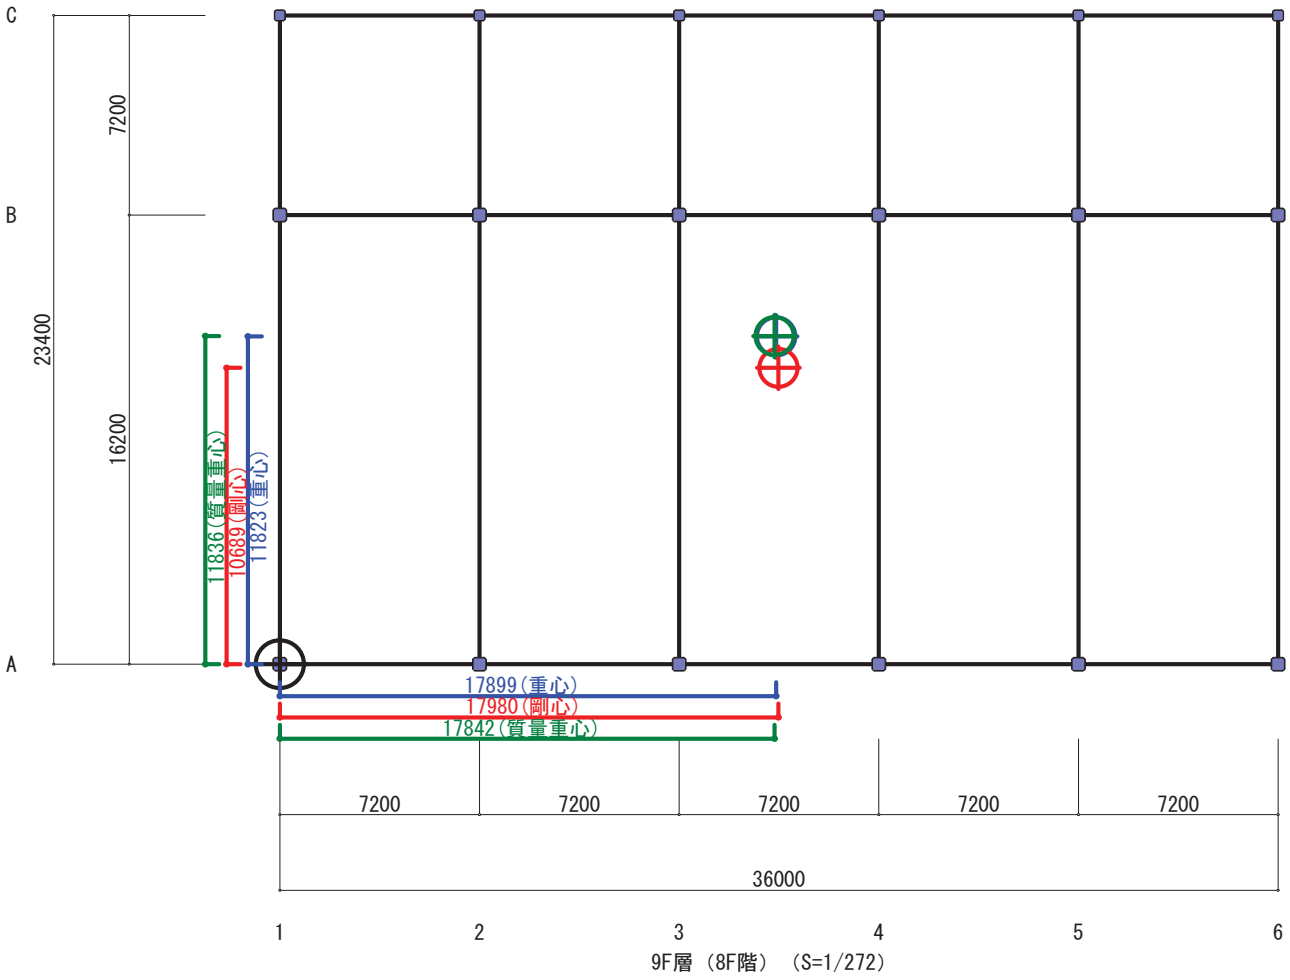

9F層 (8F階)　(S=1/272)

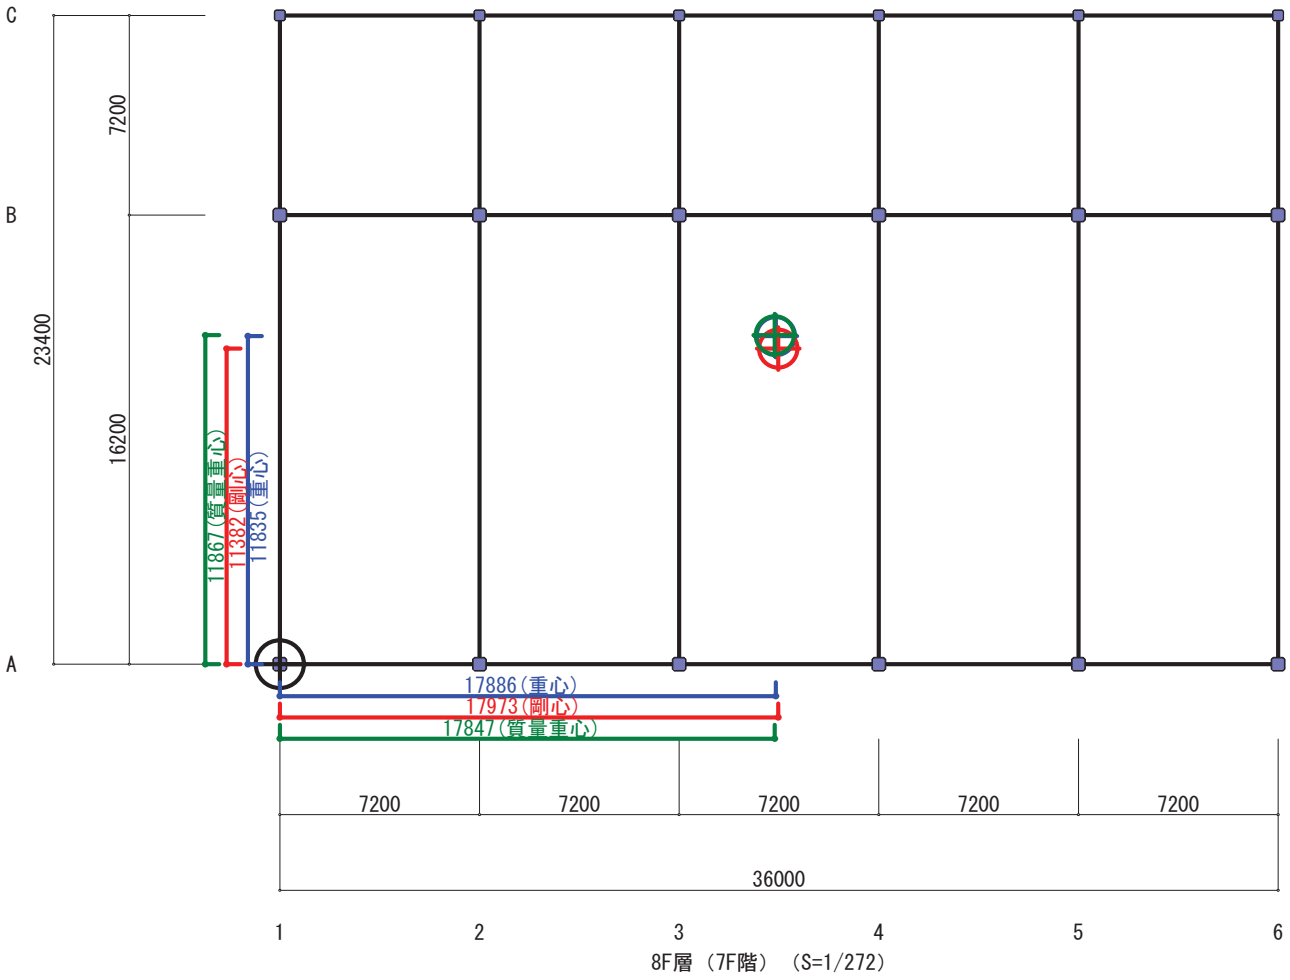

8F層 (7F階)　(S=1/272)

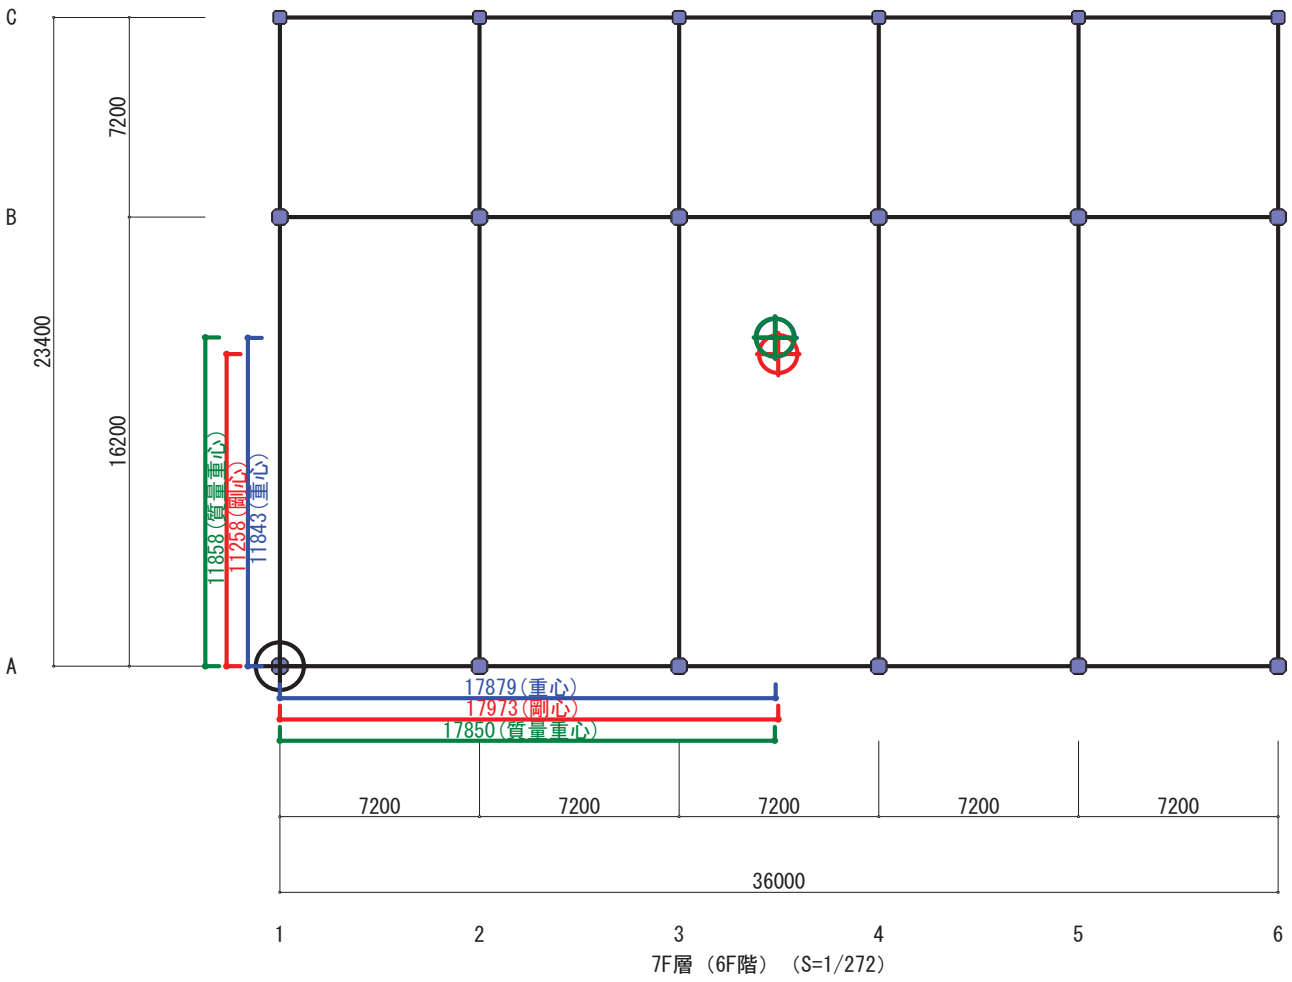

7F層 (6F階)　(S=1/272)

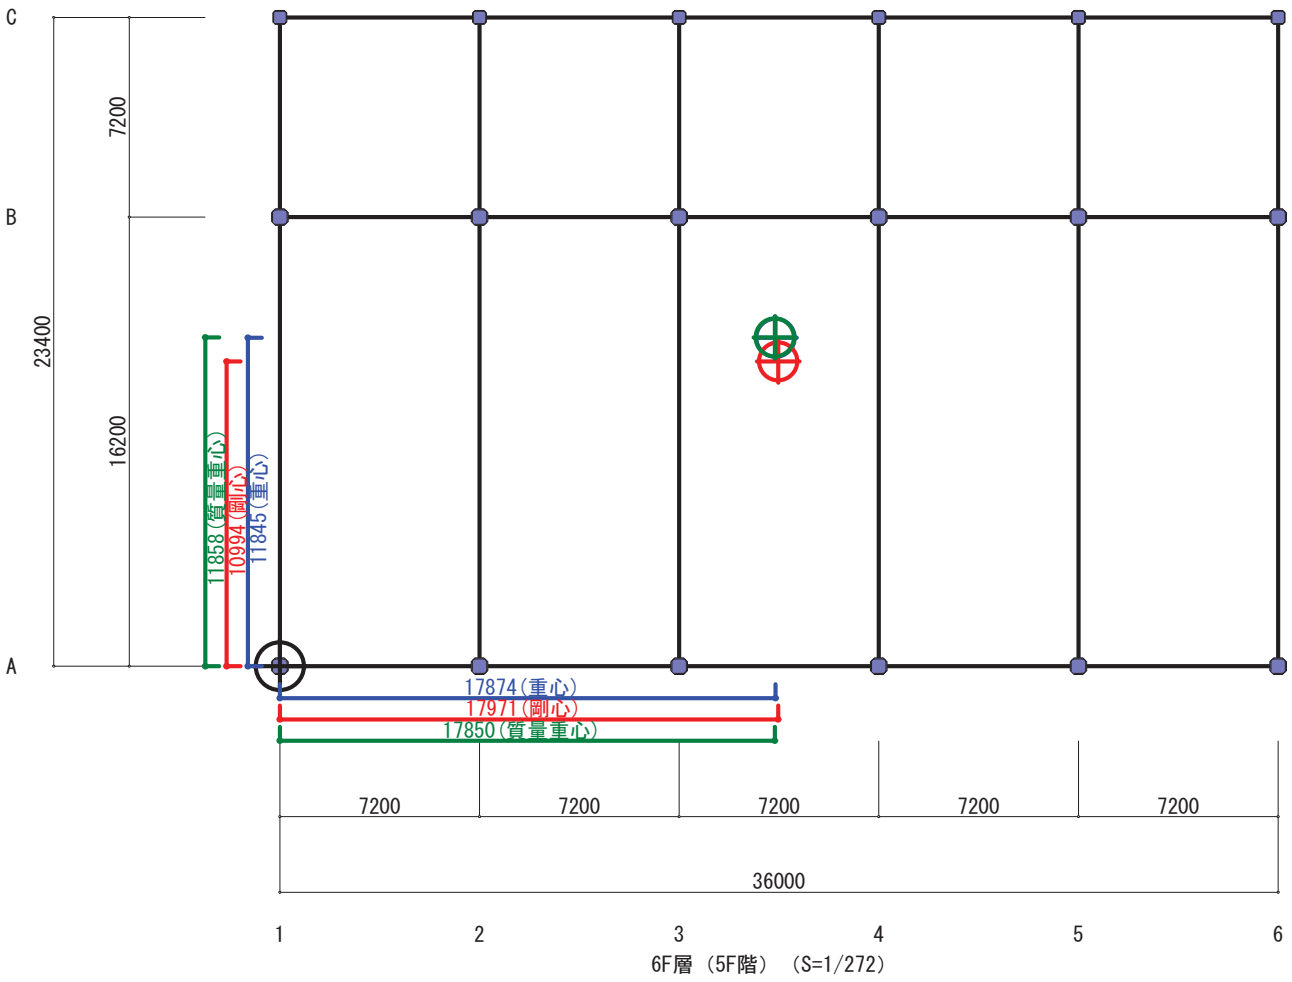

6F層 (5F階)　(S=1/272)

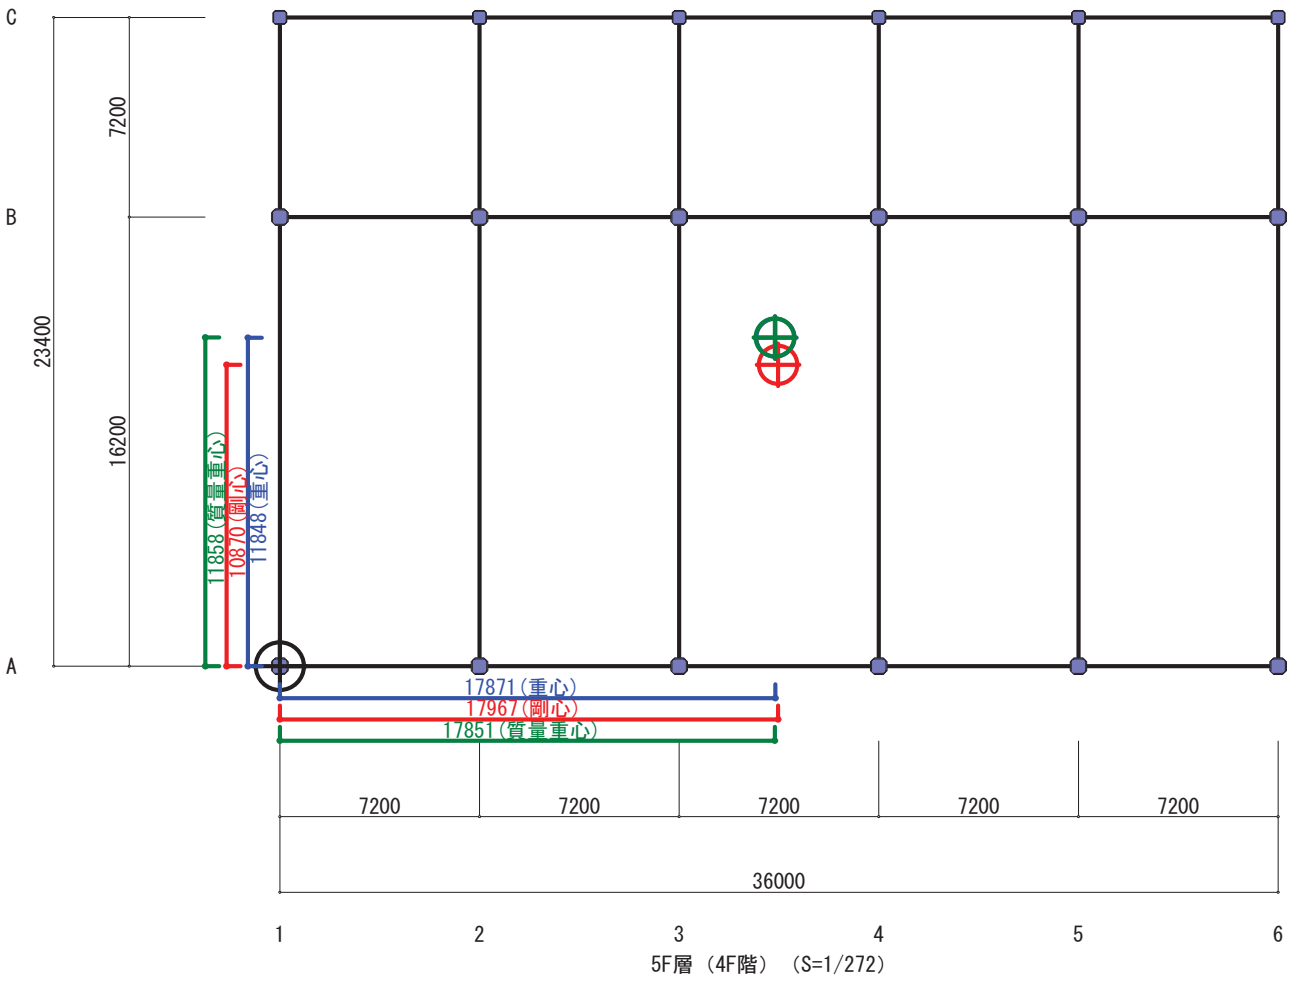

5F層 (4F階)　(S=1/272)

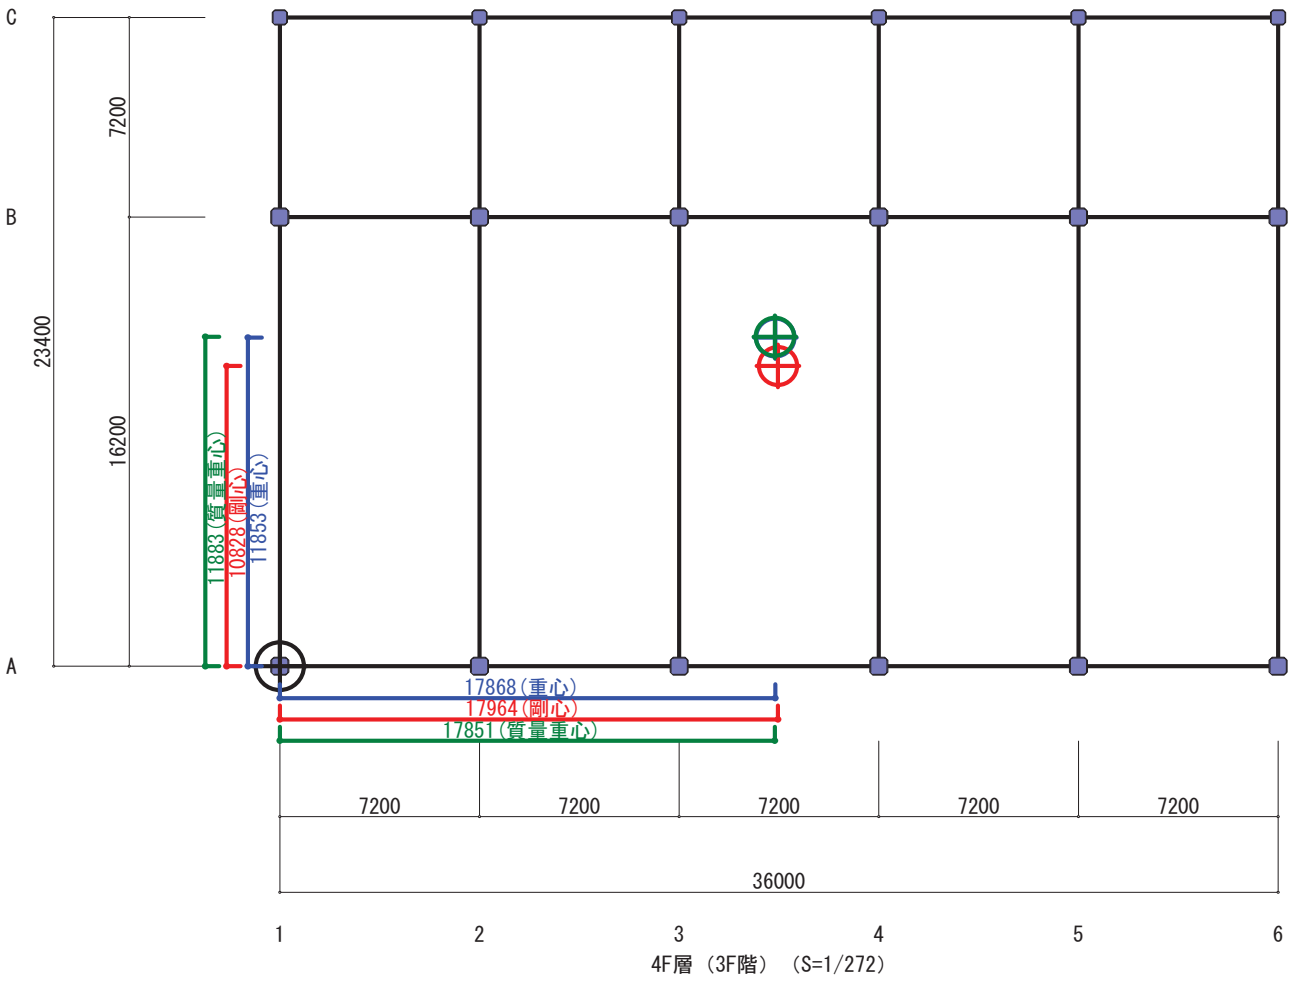

4F層 (3F階)　(S=1/272)

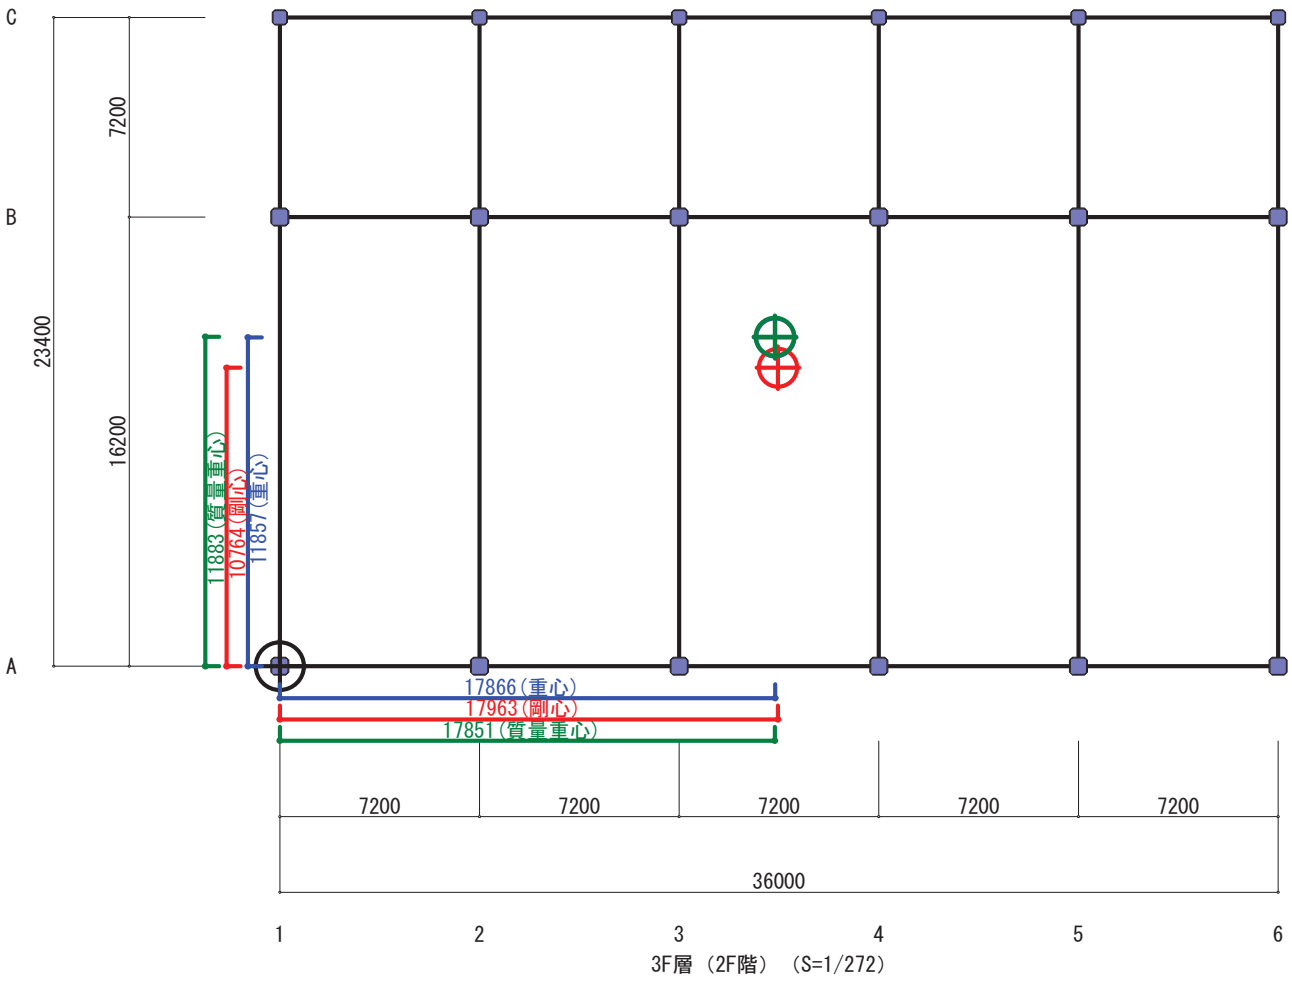

3F層 (2F階)　(S=1/272)

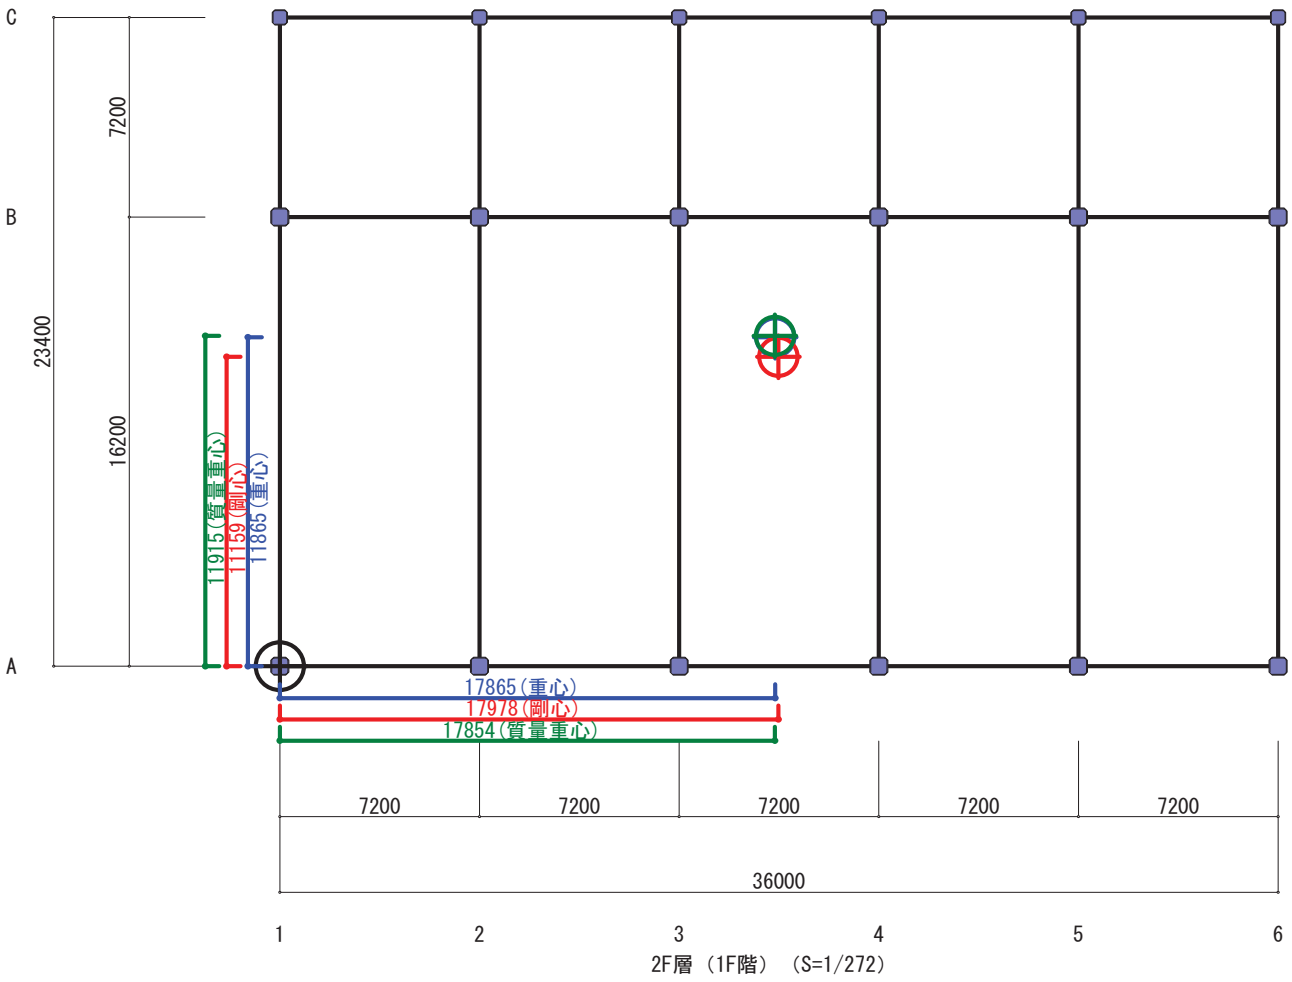

2F層 (1F階)　(S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
10F	3126.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4770.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6147.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7366.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8426.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9323.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10073.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10675.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11135.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11462.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
10F	3126.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4770.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6147.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7366.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8426.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9323.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10073.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10675.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11135.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11462.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
10F	3126.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4770.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6147.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7366.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8426.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9323.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10073.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10675.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11135.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11462.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
10F	3126.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4770.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6147.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7366.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8426.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9323.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
4F	10073.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10675.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11135.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11462.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

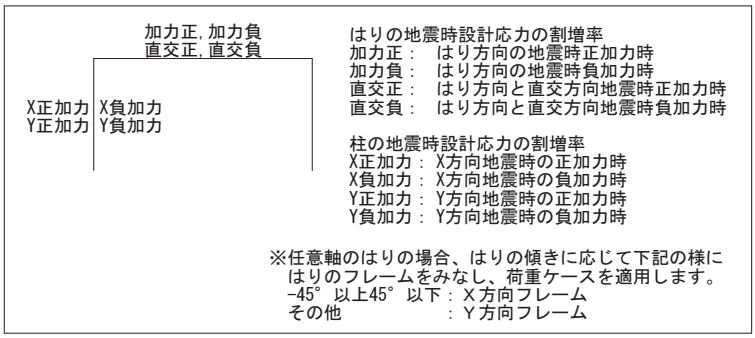

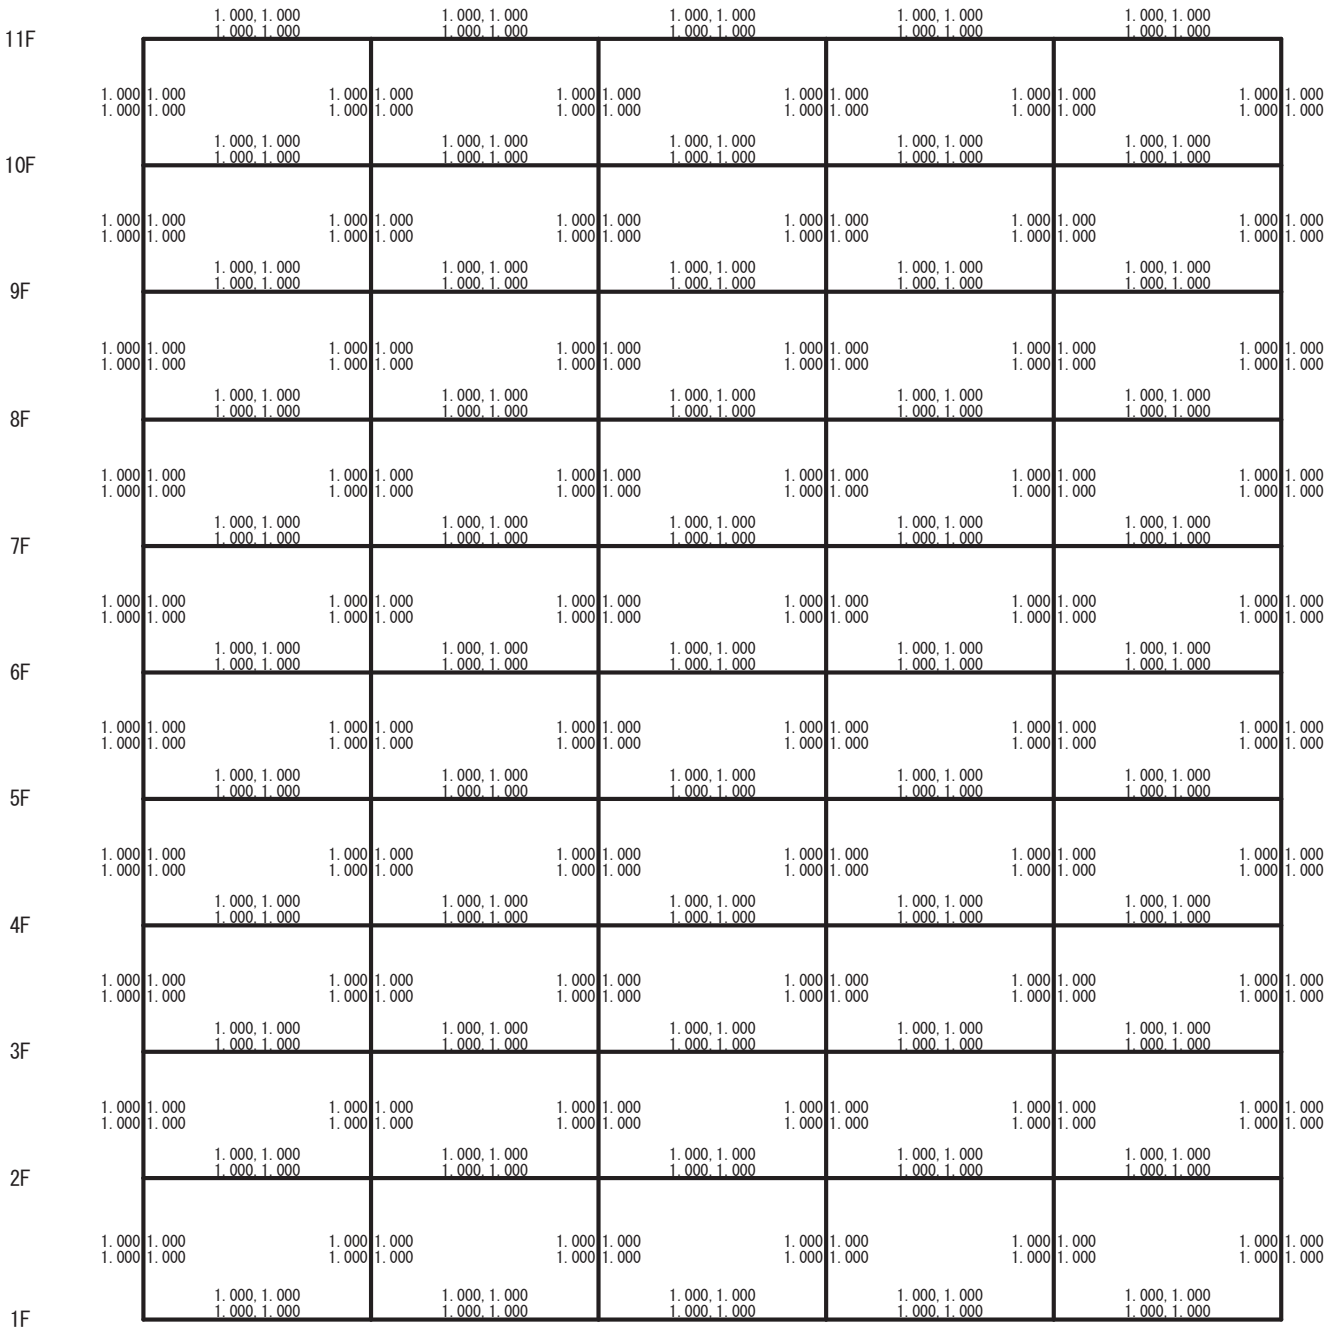
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

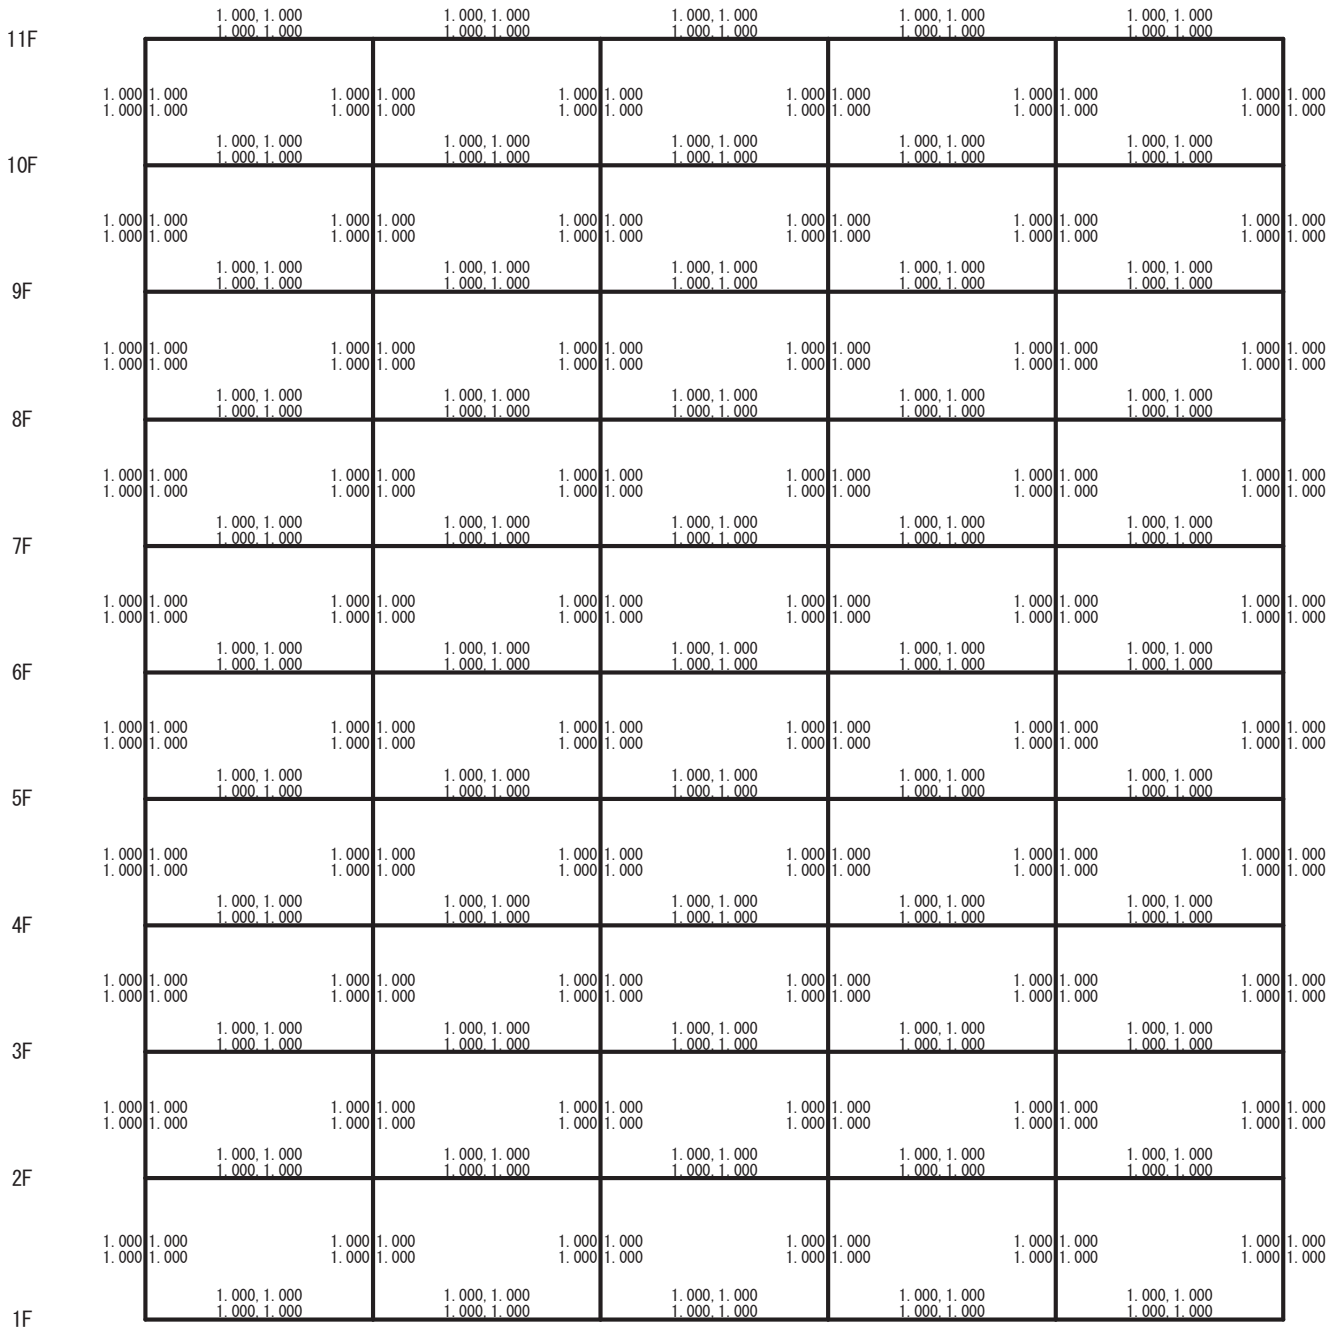

B フレーム (S=1/239)

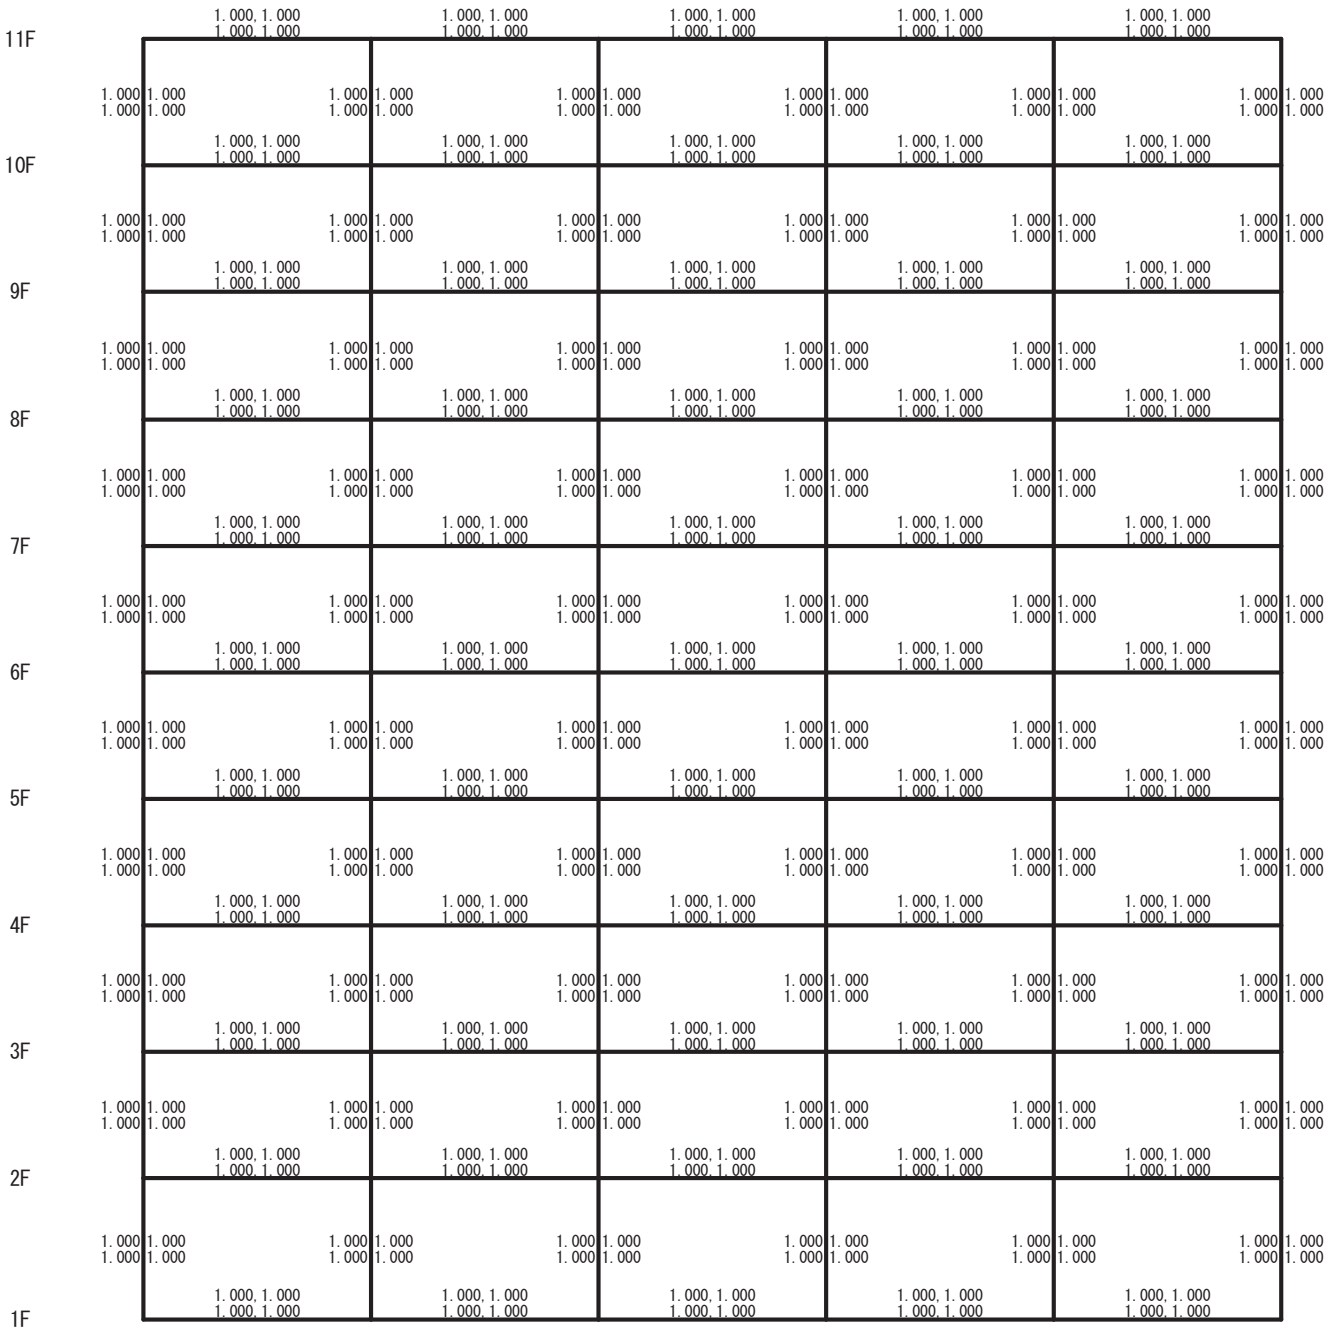

C フレーム (S=1/239)

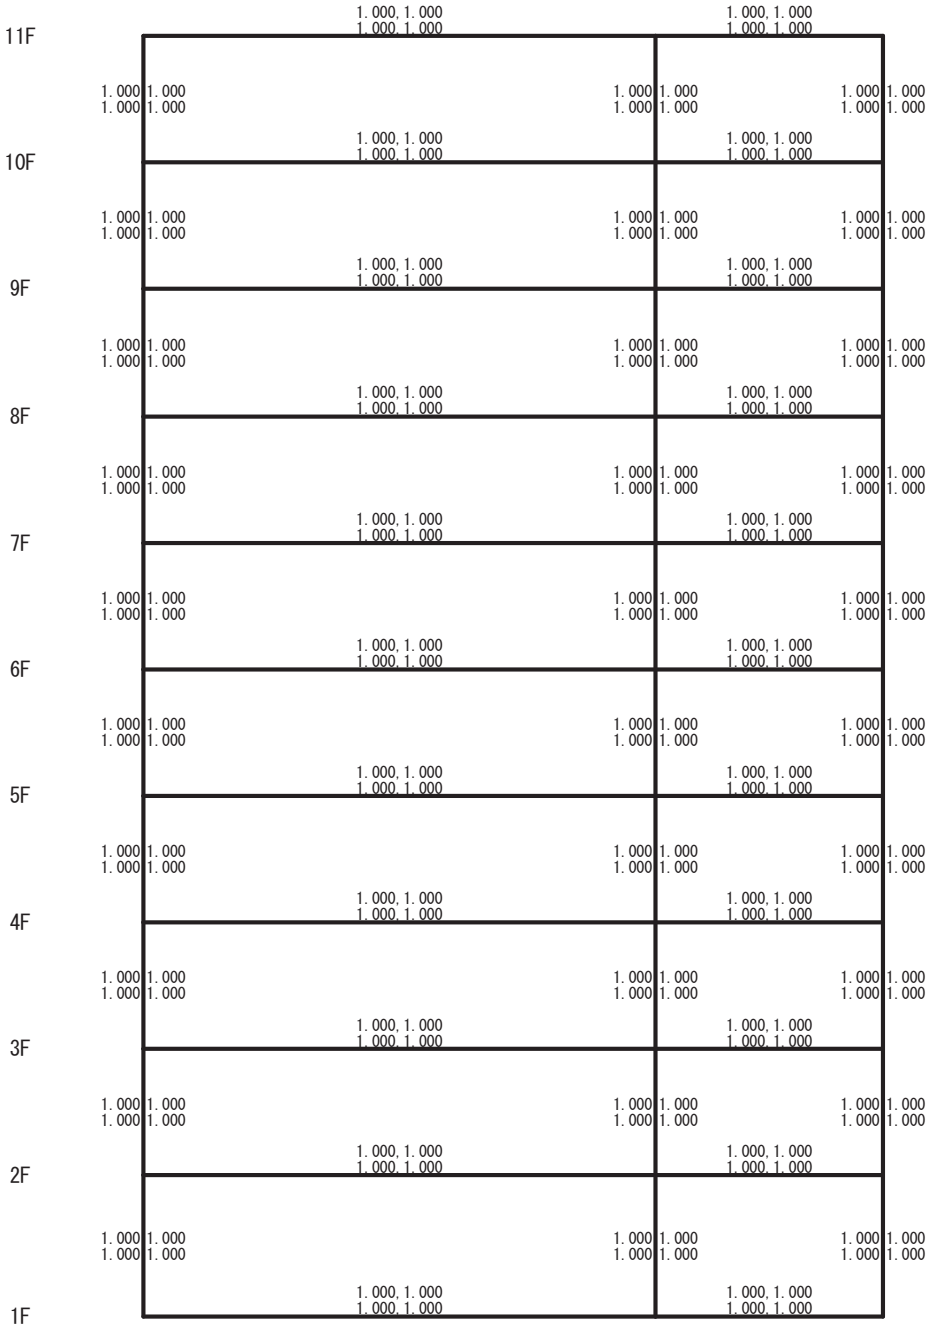

1 フレーム (S=1/239)

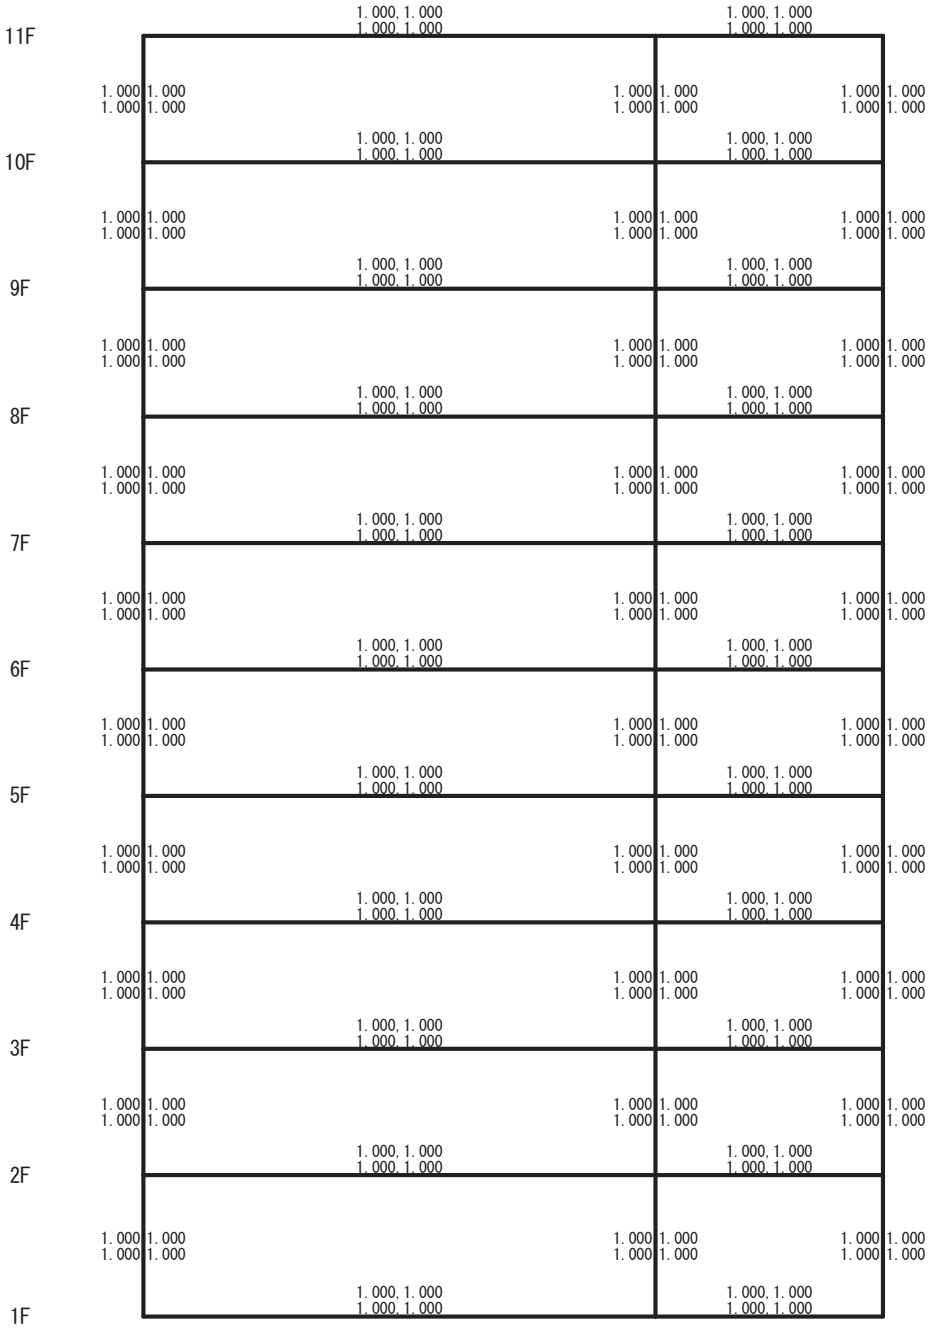

2 フレーム (S=1/239)

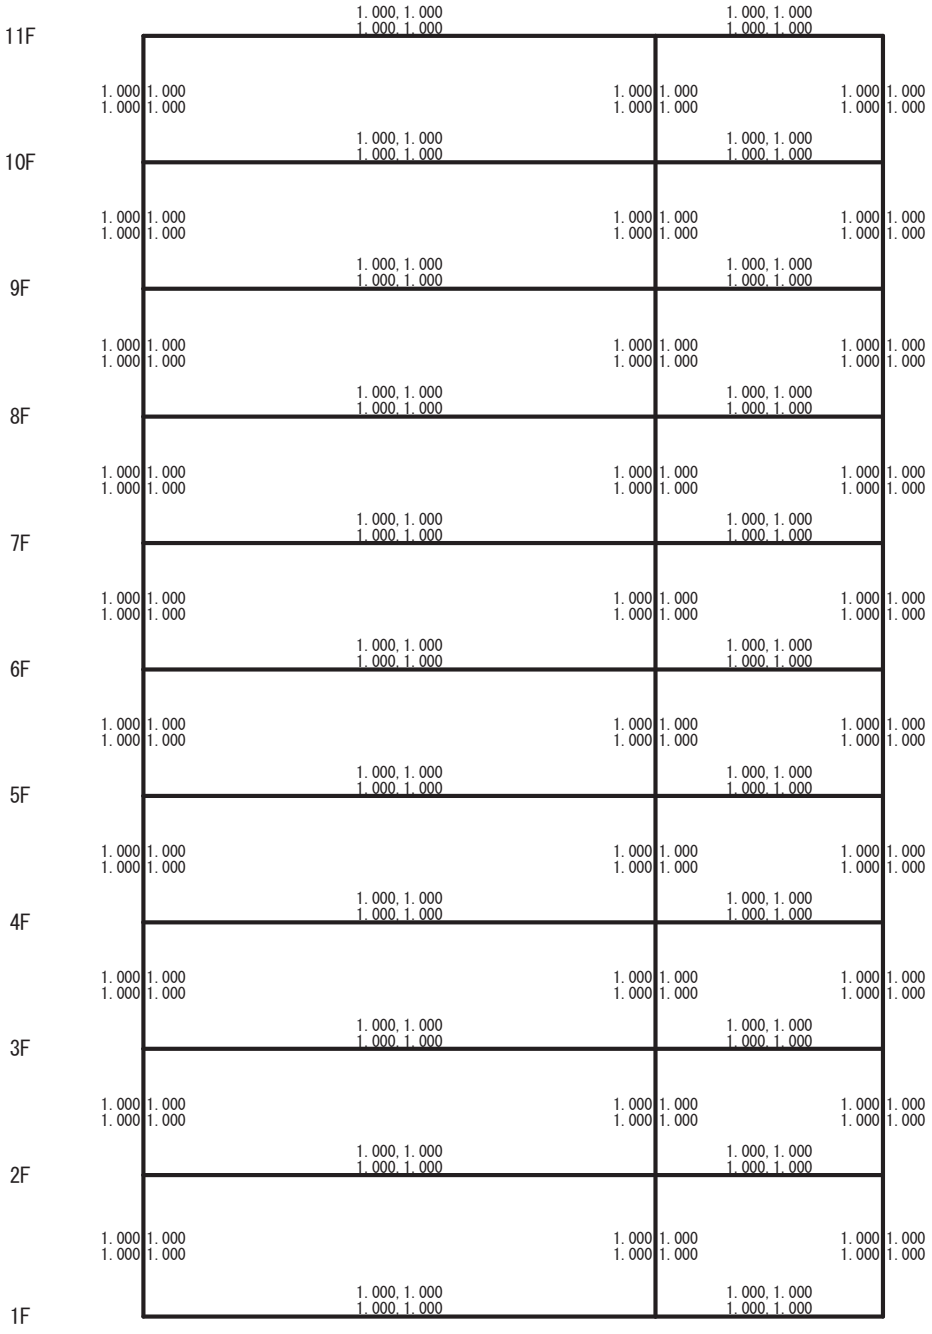
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

3 フレーム (S=1/239)

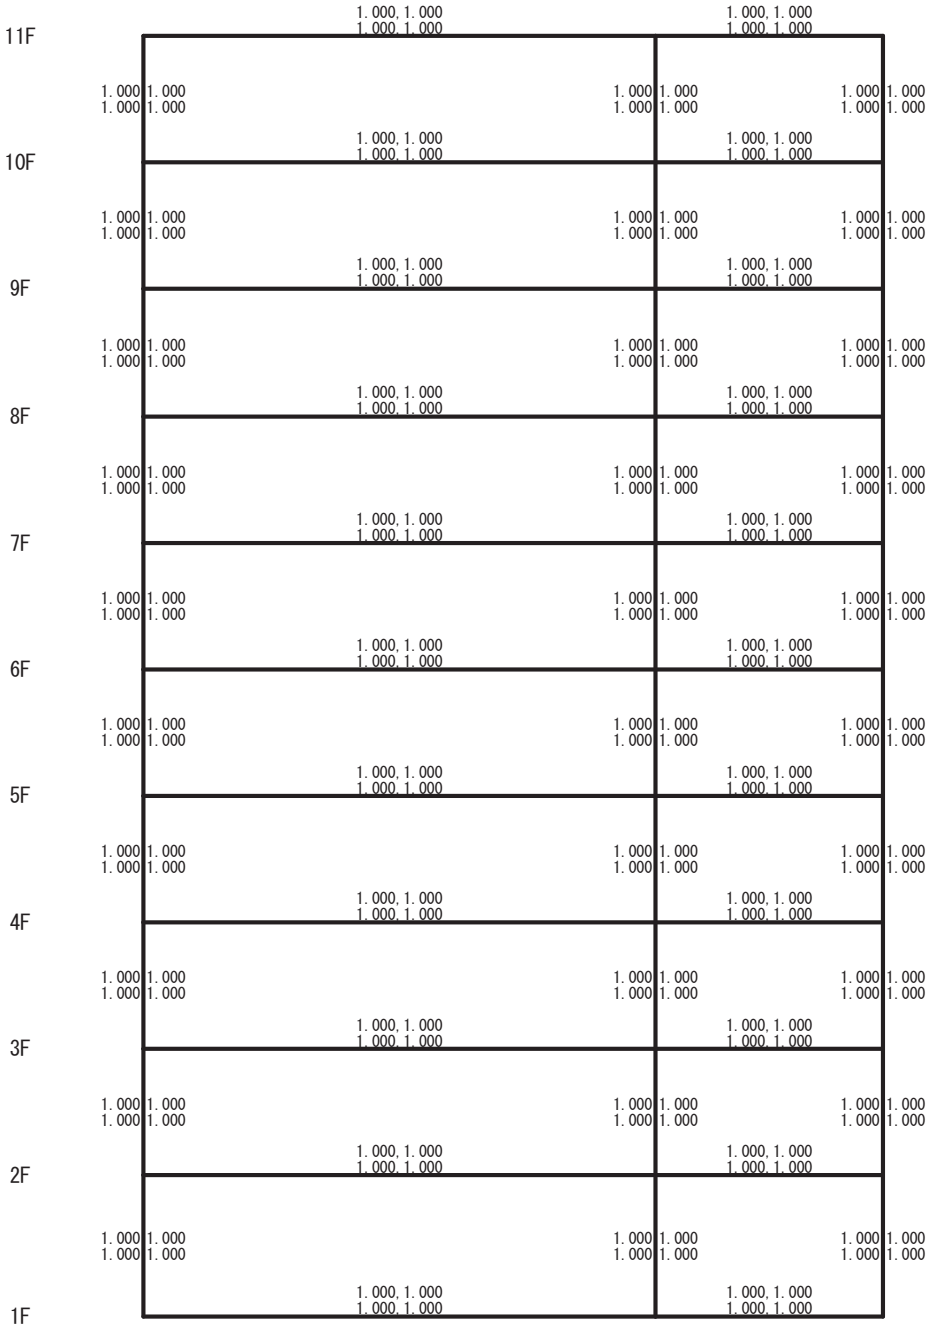
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

4 フレーム (S=1/239)

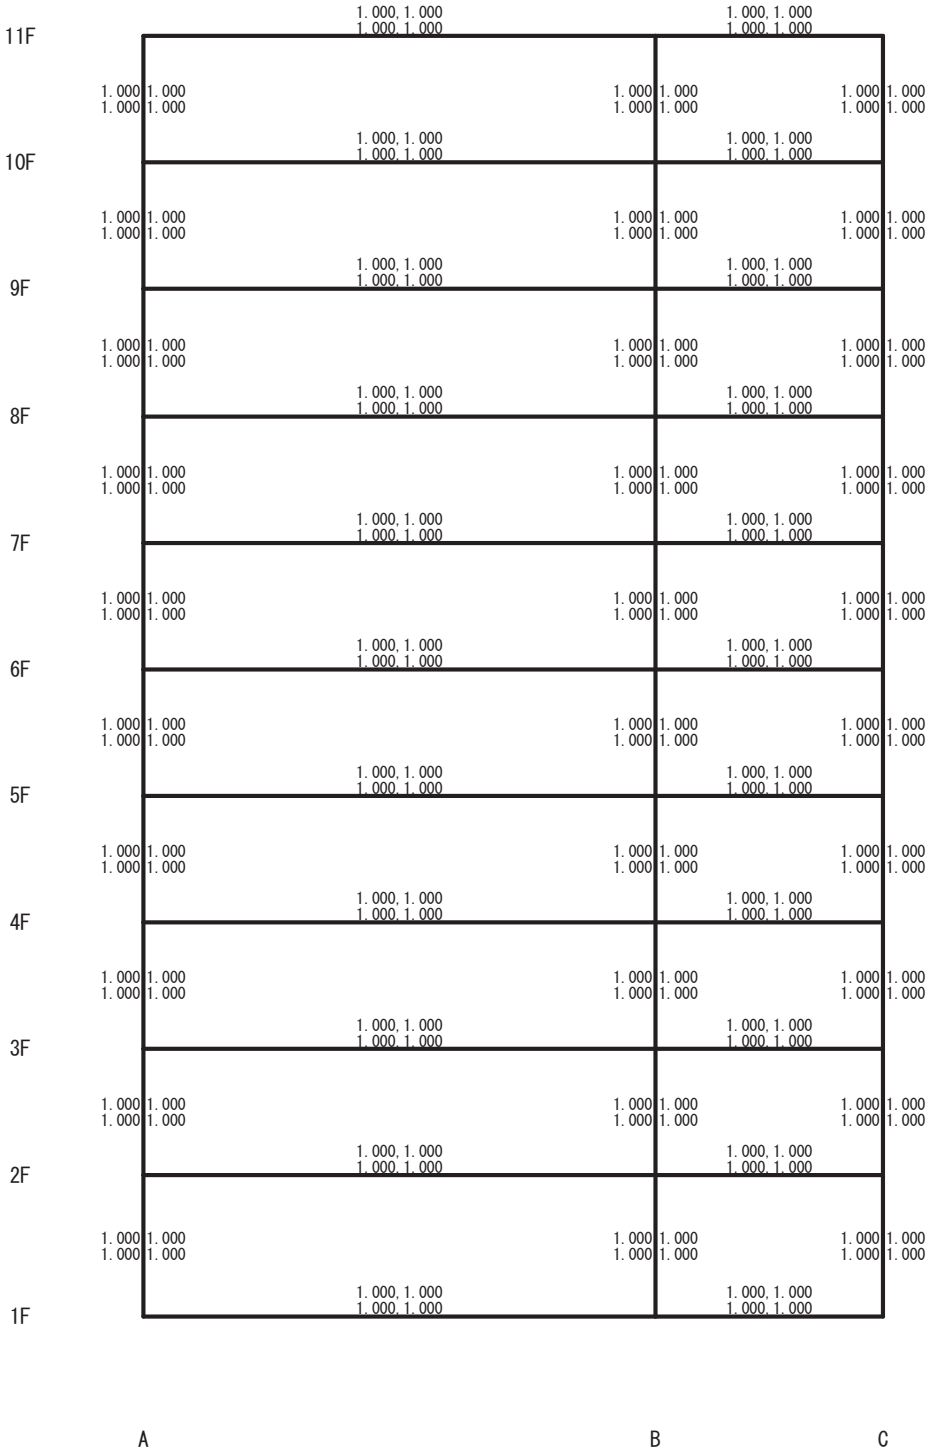
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

5 フレーム (S=1/239)

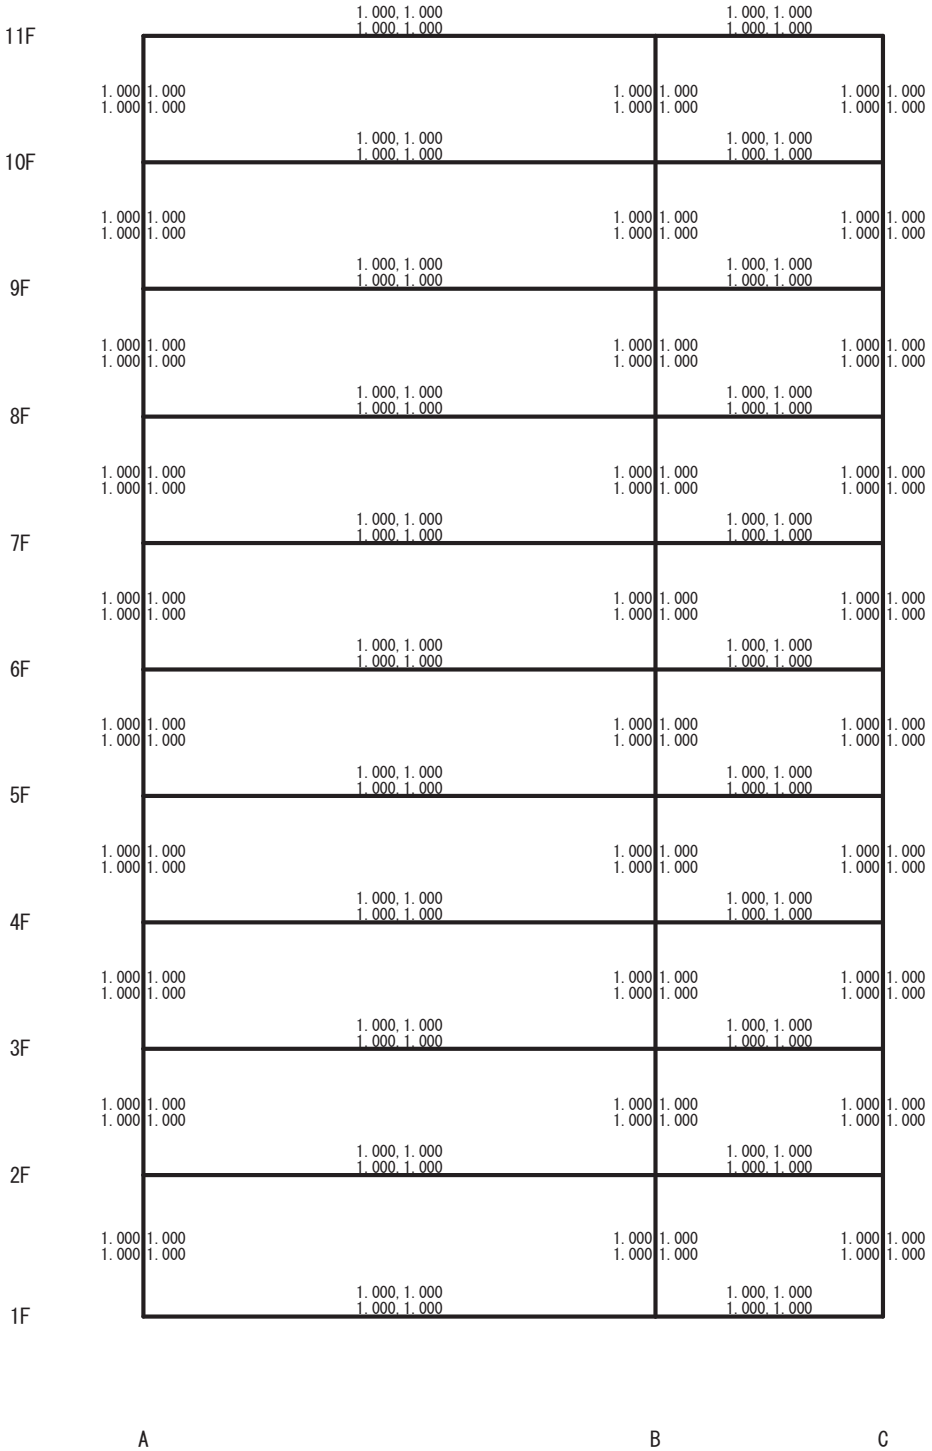

6 フレーム（S=1/239）

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
3F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
2F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
9F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	79469.6	4026.6	0.0	4026.6	0.0507
		2	79469.6	5033.6	0.0	5033.6	0.0633
		3	79469.6	5184.2	0.0	5184.2	0.0652
		4	79469.6	5186.5	0.0	5186.5	0.0653
		5	79469.6	5039.7	0.0	5039.7	0.0634
		6	79469.6	4021.6	0.0	4021.6	0.0506
	B	1	79469.6	5050.6	0.0	5050.6	0.0636
		2	79469.6	6250.4	0.0	6250.4	0.0787
		3	79469.6	6572.9	0.0	6572.9	0.0827
		4	79469.6	6402.9	0.0	6402.9	0.0806
		5	79469.6	6060.8	0.0	6060.8	0.0763
		6	79469.6	5025.9	0.0	5025.9	0.0632
	C	1	79469.6	1976.2	0.0	1976.2	0.0249
		2	79469.6	2983.0	0.0	2983.0	0.0375
		3	79469.6	3296.8	0.0	3296.8	0.0415
		4	79469.6	2888.7	0.0	2888.7	0.0364
		5	79469.6	2525.2	0.0	2525.2	0.0318
		6	79469.6	1943.8	0.0	1943.8	0.0245
2F	A	1	71316.9	3613.9	0.0	3613.9	0.0507
		2	71316.9	4516.4	0.0	4516.4	0.0633
		3	71316.9	4664.2	0.0	4664.2	0.0654
		4	71316.9	4666.1	0.0	4666.1	0.0654
		5	71316.9	4521.9	0.0	4521.9	0.0634
		6	71316.9	3609.1	0.0	3609.1	0.0506
	B	1	71316.9	4529.8	0.0	4529.8	0.0635
		2	71316.9	5605.2	0.0	5605.2	0.0786
		3	71316.9	5903.4	0.0	5903.4	0.0828
		4	71316.9	5751.6	0.0	5751.6	0.0806
		5	71316.9	5434.0	0.0	5434.0	0.0762

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
2F	B	6	71316.9	4506.3	0.0	4506.3	0.0632
	C	1	71316.9	1772.1	0.0	1772.1	0.0248
		2	71316.9	2670.3	0.0	2670.3	0.0374
		3	71316.9	2946.5	0.0	2946.5	0.0413
		4	71316.9	2595.4	0.0	2595.4	0.0364
		5	71316.9	2270.3	0.0	2270.3	0.0318
		6	71316.9	1740.4	0.0	1740.4	0.0244
3F	A	1	63313.0	3206.3	0.0	3206.3	0.0506
		2	63313.0	4008.3	0.0	4008.3	0.0633
		3	63313.0	4146.1	0.0	4146.1	0.0655
		4	63313.0	4147.8	0.0	4147.8	0.0655
		5	63313.0	4013.1	0.0	4013.1	0.0634
		6	63313.0	3201.9	0.0	3201.9	0.0506
	B	1	63313.0	4022.1	0.0	4022.1	0.0635
		2	63313.0	4975.6	0.0	4975.6	0.0786
		3	63313.0	5243.7	0.0	5243.7	0.0828
		4	63313.0	5110.8	0.0	5110.8	0.0807
		5	63313.0	4823.6	0.0	4823.6	0.0762
		6	63313.0	4000.5	0.0	4000.5	0.0632
	C	1	63313.0	1572.8	0.0	1572.8	0.0248
		2	63313.0	2365.5	0.0	2365.5	0.0374
		3	63313.0	2605.6	0.0	2605.6	0.0412
		4	63313.0	2305.9	0.0	2305.9	0.0364
		5	63313.0	2020.2	0.0	2020.2	0.0319
		6	63313.0	1543.2	0.0	1543.2	0.0244
4F	A	1	55309.0	2789.4	0.0	2789.4	0.0504
		2	55309.0	3503.4	0.0	3503.4	0.0633
		3	55309.0	3623.9	0.0	3623.9	0.0655
		4	55309.0	3625.5	0.0	3625.5	0.0655
		5	55309.0	3507.4	0.0	3507.4	0.0634
		6	55309.0	2785.7	0.0	2785.7	0.0504
	B	1	55309.0	3510.1	0.0	3510.1	0.0635
		2	55309.0	4369.4	0.0	4369.4	0.0790
		3	55309.0	4600.3	0.0	4600.3	0.0832
		4	55309.0	4486.8	0.0	4486.8	0.0811
		5	55309.0	4237.3	0.0	4237.3	0.0766
		6	55309.0	3491.3	0.0	3491.3	0.0631
	C	1	55309.0	1367.7	0.0	1367.7	0.0247
		2	55309.0	2051.6	0.0	2051.6	0.0371
		3	55309.0	2256.2	0.0	2256.2	0.0408
		4	55309.0	2003.5	0.0	2003.5	0.0362
		5	55309.0	1758.5	0.0	1758.5	0.0318
		6	55309.0	1341.1	0.0	1341.1	0.0242
5F	A	1	47304.3	2365.9	0.0	2365.9	0.0500
		2	47304.3	2999.7	0.0	2999.7	0.0634
		3	47304.3	3098.0	0.0	3098.0	0.0655
		4	47304.3	3099.5	0.0	3099.5	0.0655
		5	47304.3	3002.5	0.0	3002.5	0.0635
		6	47304.3	2363.2	0.0	2363.2	0.0500
	B	1	47304.3	2994.7	0.0	2994.7	0.0633
		2	47304.3	3775.4	0.0	3775.4	0.0798
		3	47304.3	3964.4	0.0	3964.4	0.0838
		4	47304.3	3870.9	0.0	3870.9	0.0818
		5	47304.3	3663.9	0.0	3663.9	0.0775
		6	47304.3	2979.3	0.0	2979.3	0.0630
	C	1	47304.3	1161.0	0.0	1161.0	0.0245
		2	47304.3	1735.0	0.0	1735.0	0.0367
		3	47304.3	1904.5	0.0	1904.5	0.0403
		4	47304.3	1695.9	0.0	1695.9	0.0359
		5	47304.3	1492.1	0.0	1492.1	0.0315
		6	47304.3	1138.1	0.0	1138.1	0.0241
6F	A	1	39342.8	1954.6	0.0	1954.6	0.0497
		2	39342.8	2489.6	0.0	2489.6	0.0633
		3	39342.8	2573.6	0.0	2573.6	0.0654
		4	39342.8	2574.8	0.0	2574.8	0.0654
		5	39342.8	2491.8	0.0	2491.8	0.0633

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
6F	A	6	39342.8	1952.6	0.0	1952.6	0.0496
	B	1	39342.8	2493.5	0.0	2493.5	0.0634
		2	39342.8	3172.0	0.0	3172.0	0.0806
		3	39342.8	3328.7	0.0	3328.7	0.0846
		4	39342.8	3256.1	0.0	3256.1	0.0828
		5	39342.8	3084.0	0.0	3084.0	0.0784
		6	39342.8	2480.2	0.0	2480.2	0.0630
	C	1	39342.8	955.1	0.0	955.1	0.0243
		2	39342.8	1422.8	0.0	1422.8	0.0362
		3	39342.8	1557.9	0.0	1557.9	0.0396
		4	39342.8	1390.9	0.0	1390.9	0.0354
		5	39342.8	1228.1	0.0	1228.1	0.0312
		6	39342.8	936.5	0.0	936.5	0.0238
7F	A	1	31381.4	1540.2	0.0	1540.2	0.0491
		2	31381.4	1979.9	0.0	1979.9	0.0631
		3	31381.4	2047.3	0.0	2047.3	0.0652
		4	31381.4	2048.4	0.0	2048.4	0.0653
		5	31381.4	1981.5	0.0	1981.5	0.0631
		6	31381.4	1539.0	0.0	1539.0	0.0490
	B	1	31381.4	1992.8	0.0	1992.8	0.0635
		2	31381.4	2581.1	0.0	2581.1	0.0822
		3	31381.4	2703.1	0.0	2703.1	0.0861
		4	31381.4	2652.3	0.0	2652.3	0.0845
		5	31381.4	2517.8	0.0	2517.8	0.0802
		6	31381.4	1982.1	0.0	1982.1	0.0632
	C	1	31381.4	743.6	0.0	743.6	0.0237
		2	31381.4	1104.2	0.0	1104.2	0.0352
		3	31381.4	1205.9	0.0	1205.9	0.0384
		4	31381.4	1076.5	0.0	1076.5	0.0343
		5	31381.4	955.5	0.0	955.5	0.0304
		6	31381.4	730.3	0.0	730.3	0.0233
8F	A	1	23534.5	1135.3	0.0	1135.3	0.0482
		2	23534.5	1481.2	0.0	1481.2	0.0629
		3	23534.5	1531.5	0.0	1531.5	0.0651
		4	23534.5	1532.1	0.0	1532.1	0.0651
		5	23534.5	1481.9	0.0	1481.9	0.0630
		6	23534.5	1134.7	0.0	1134.7	0.0482
	B	1	23534.5	1495.5	0.0	1495.5	0.0635
		2	23534.5	1983.8	0.0	1983.8	0.0843
		3	23534.5	2069.7	0.0	2069.7	0.0879
		4	23534.5	2040.7	0.0	2040.7	0.0867
		5	23534.5	1945.4	0.0	1945.4	0.0827
		6	23534.5	1487.4	0.0	1487.4	0.0632
	C	1	23534.5	540.9	0.0	540.9	0.0230
		2	23534.5	799.9	0.0	799.9	0.0340
		3	23534.5	867.3	0.0	867.3	0.0369
		4	23534.5	777.4	0.0	777.4	0.0330
		5	23534.5	697.8	0.0	697.8	0.0297
		6	23534.5	532.2	0.0	532.2	0.0226
9F	A	1	15917.6	745.2	0.0	745.2	0.0468
		2	15917.6	1003.0	0.0	1003.0	0.0630
		3	15917.6	1037.6	0.0	1037.6	0.0652
		4	15917.6	1037.9	0.0	1037.9	0.0652
		5	15917.6	1003.3	0.0	1003.3	0.0630
		6	15917.6	744.9	0.0	744.9	0.0468
	B	1	15917.6	998.1	0.0	998.1	0.0627
		2	15917.6	1374.0	0.0	1374.0	0.0863
		3	15917.6	1424.7	0.0	1424.7	0.0895
		4	15917.6	1411.8	0.0	1411.8	0.0887
		5	15917.6	1354.7	0.0	1354.7	0.0851
		6	15917.6	992.8	0.0	992.8	0.0624
	C	1	15917.6	356.1	0.0	356.1	0.0224
		2	15917.6	526.9	0.0	526.9	0.0331
		3	15917.6	558.5	0.0	558.5	0.0351
		4	15917.6	519.0	0.0	519.0	0.0326
		5	15917.6	479.1	0.0	479.1	0.0301

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
9F	C	6	15917.6	349.9	0.0	349.9	0.0220

A-4.5　Sの断面計算

A-4.5.1　Sはりの断面計算

（１）Sはりの計算指定

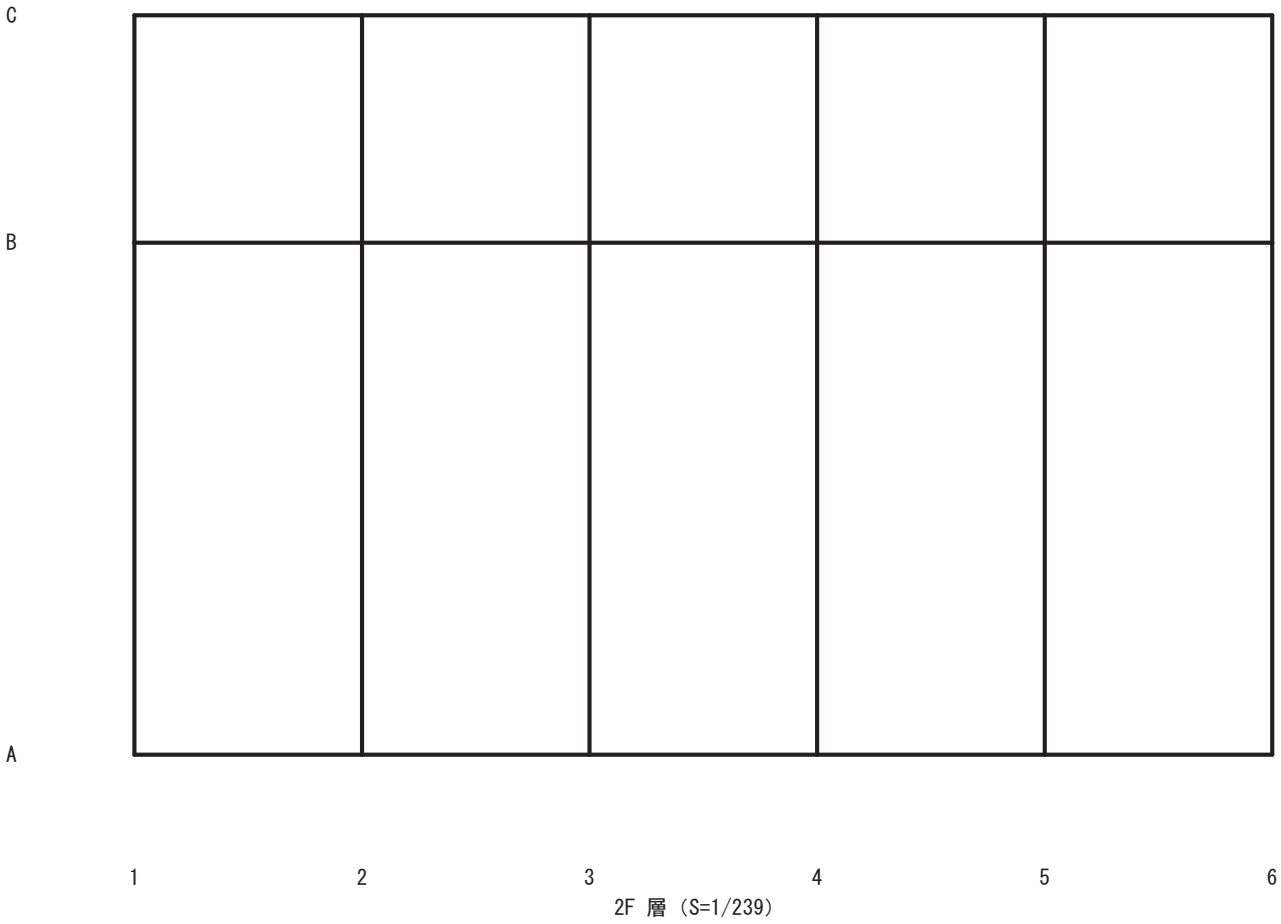

2F 層 (S=1/239)

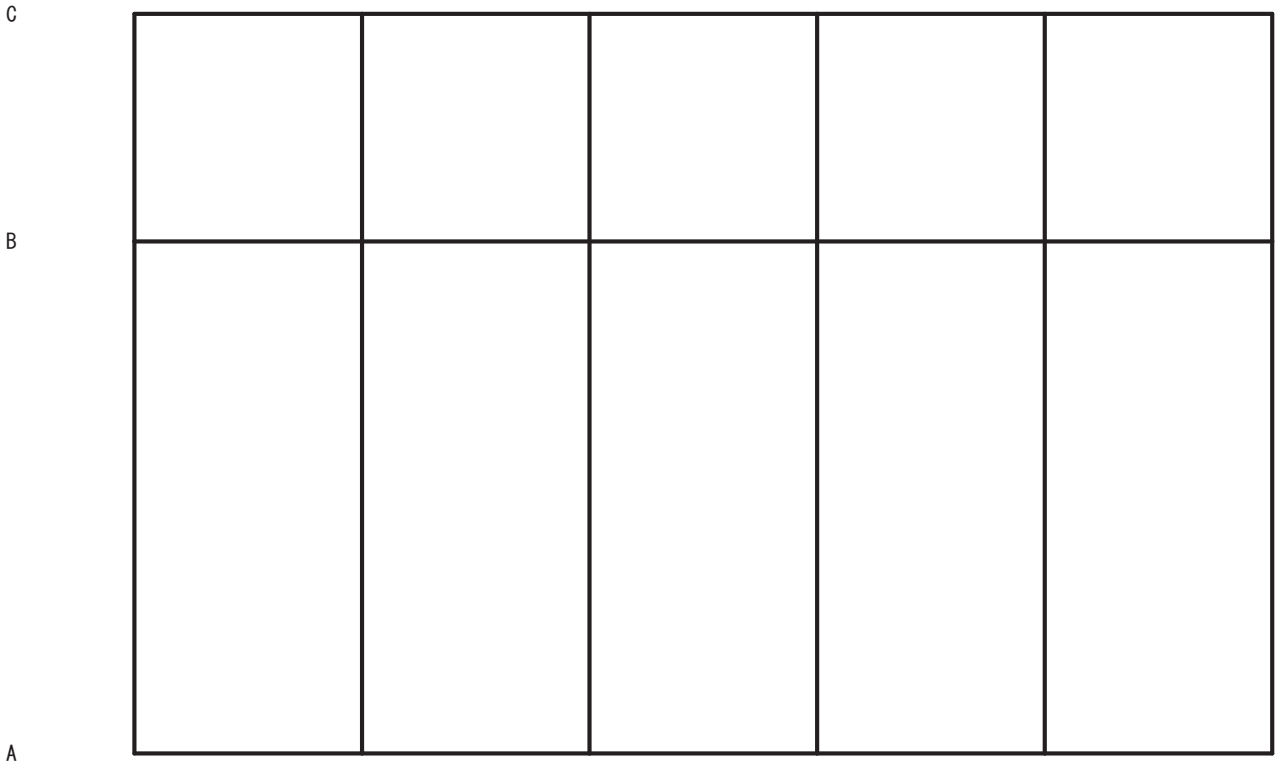

3F 層 (S=1/239)

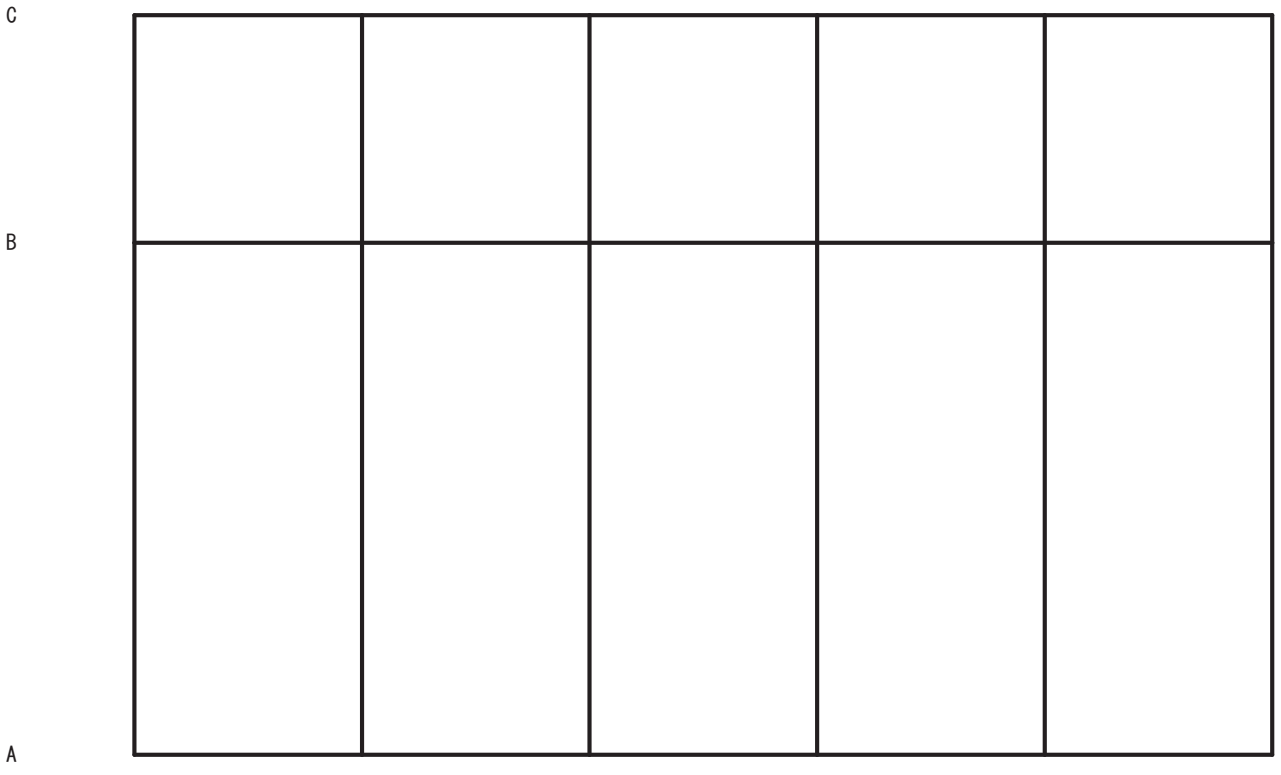

4F 層 (S=1/239)

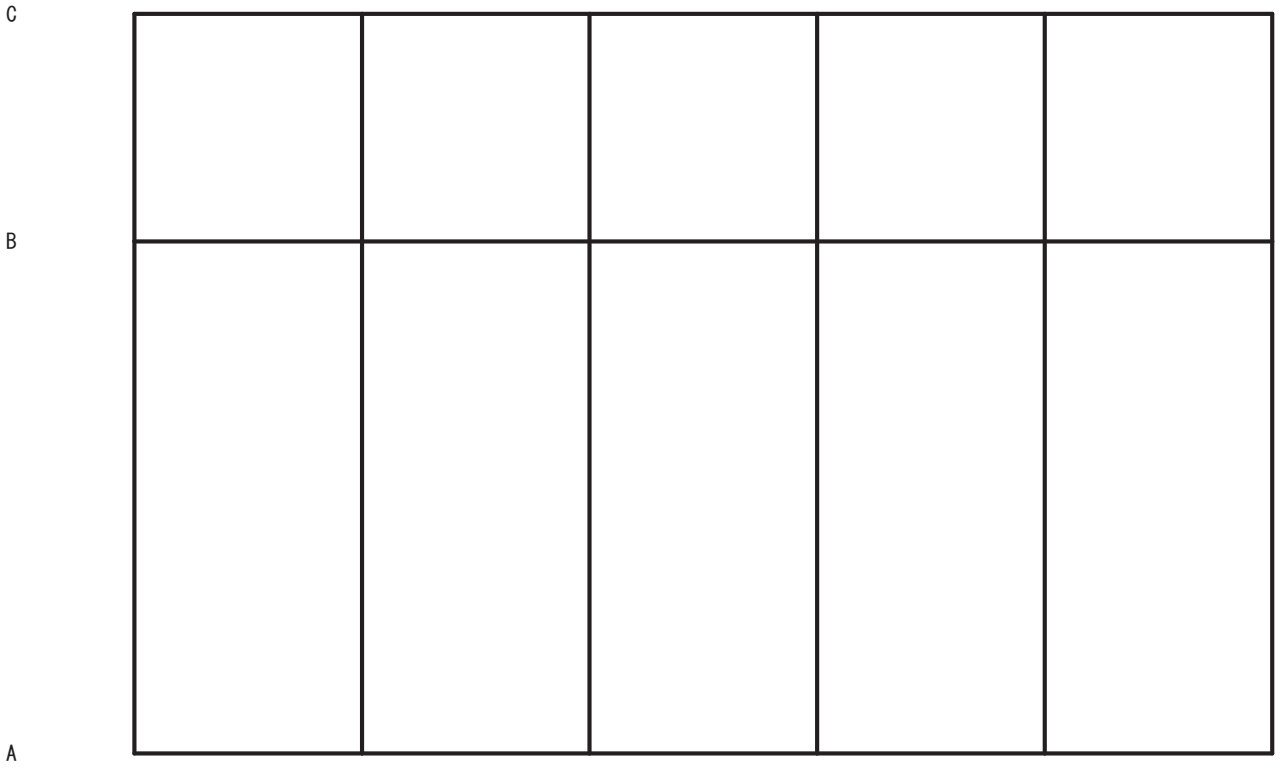

5F 層 (S=1/239)

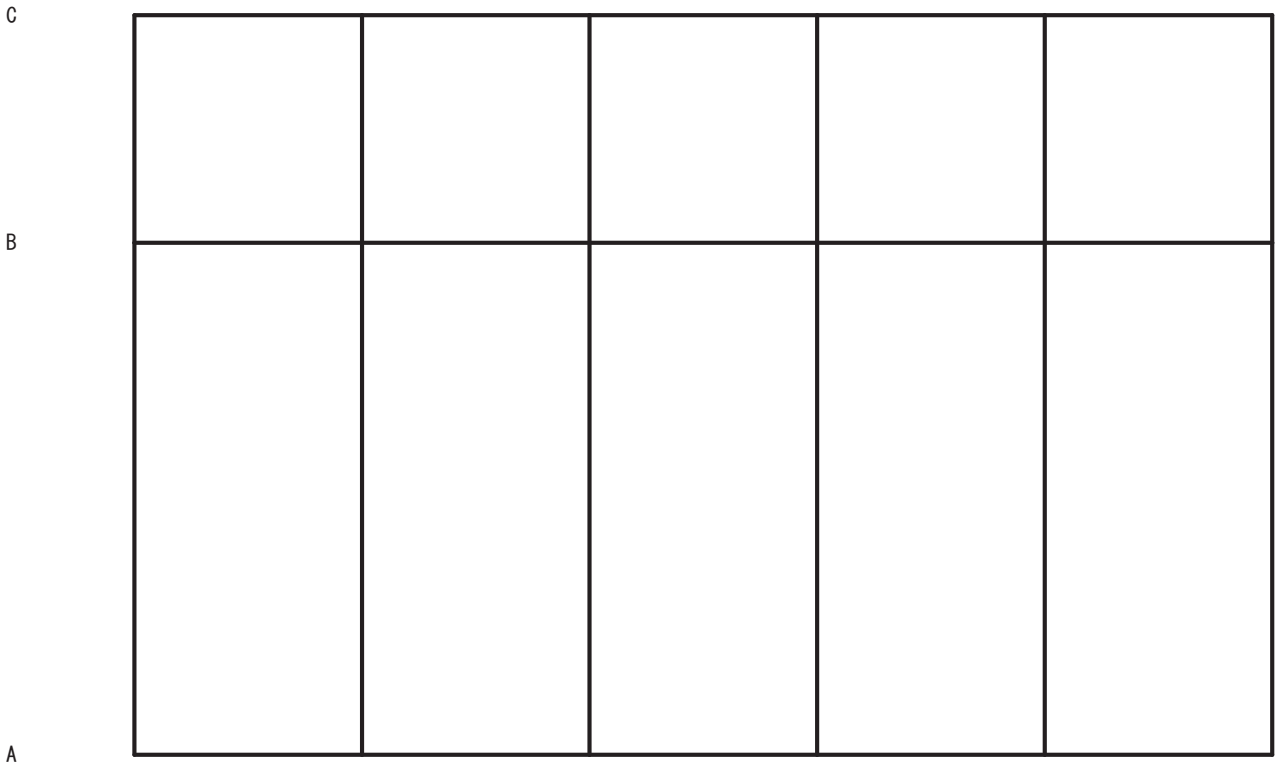

6F 層 (S=1/239)

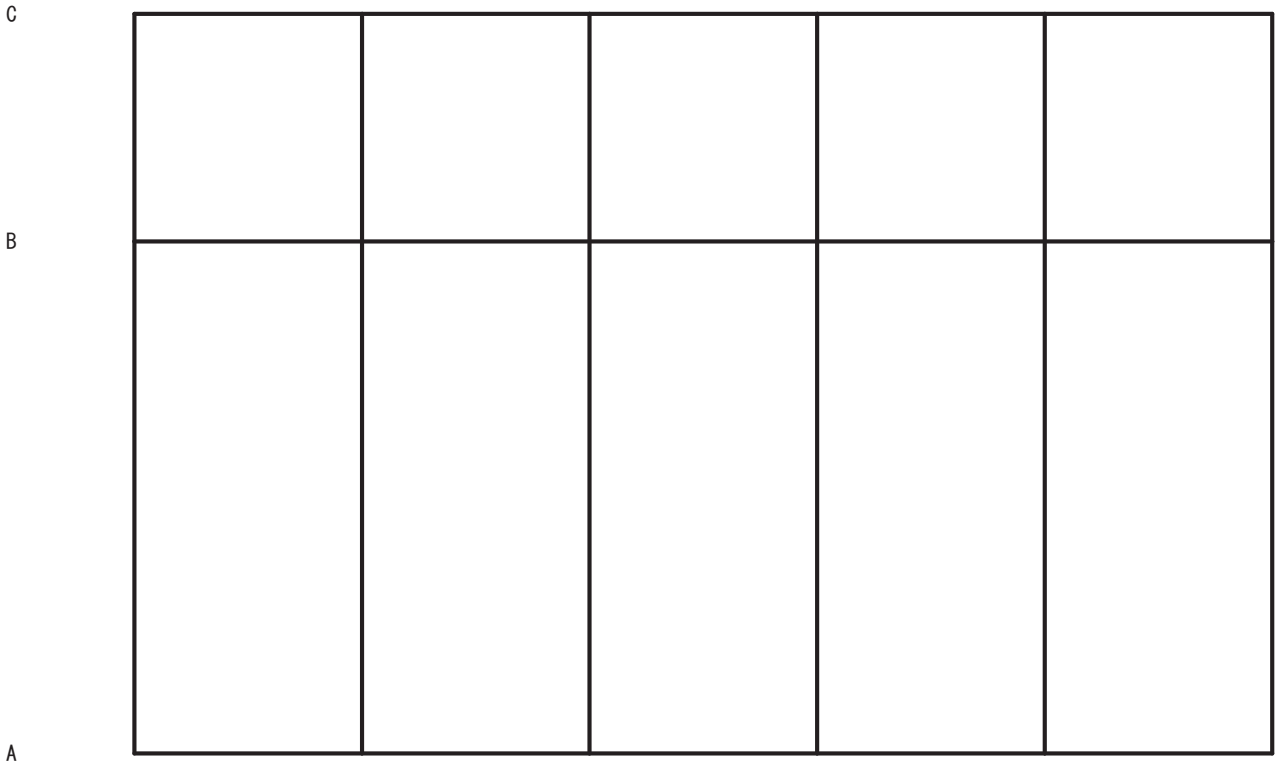

7F 層 (S=1/239)

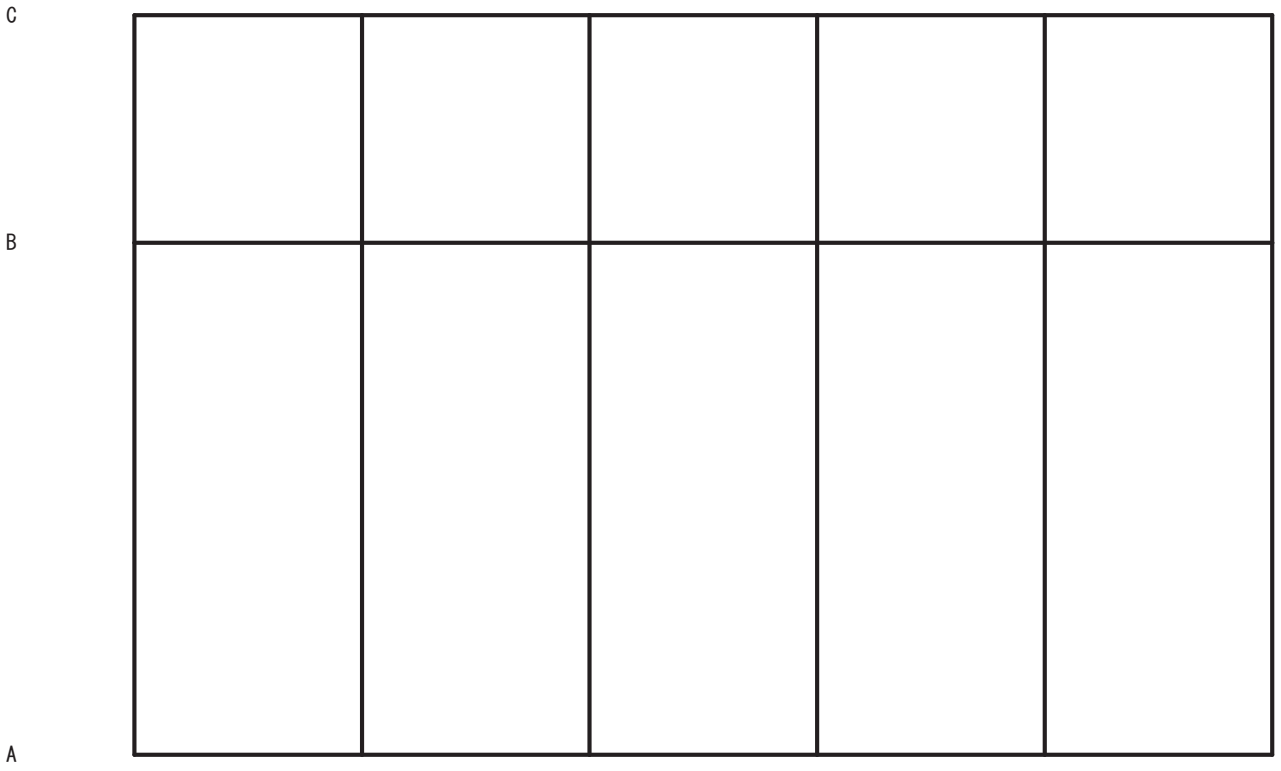

8F 層 (S=1/239)

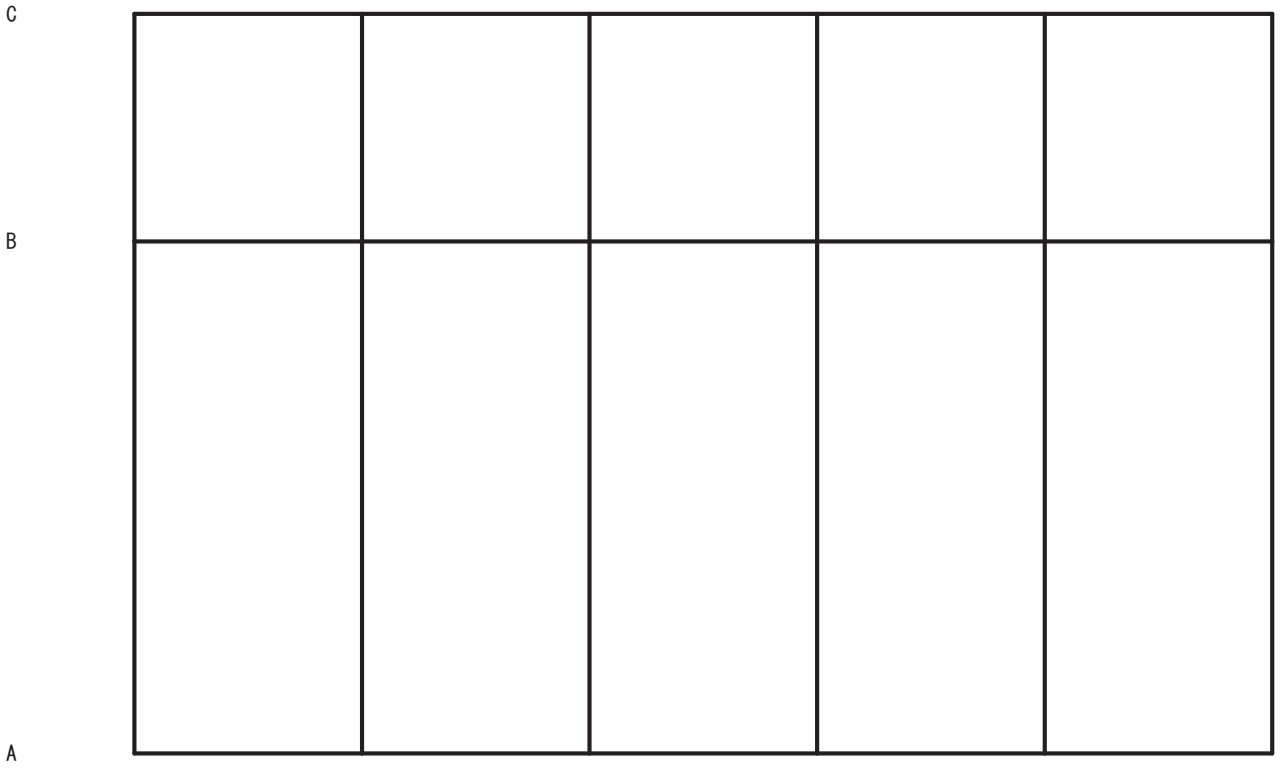

9F 層 (S=1/239)

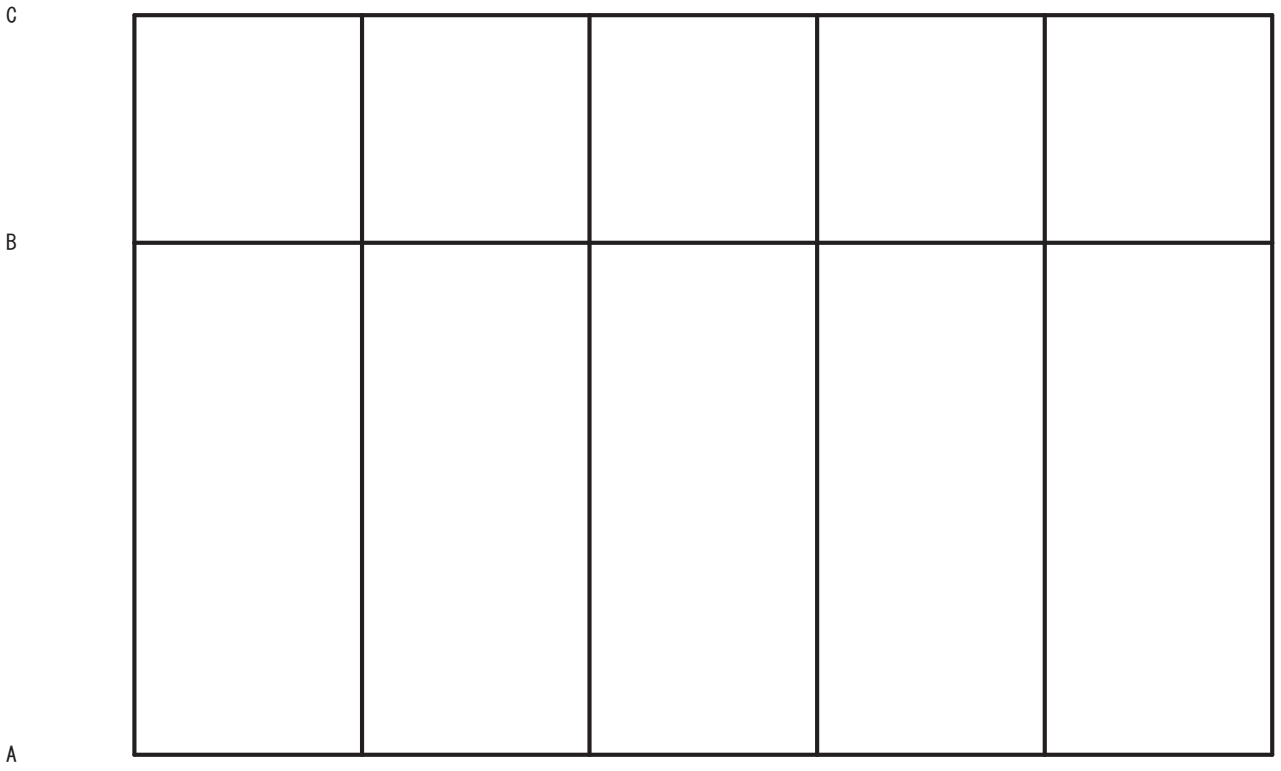

10F 層 (S=1/239)

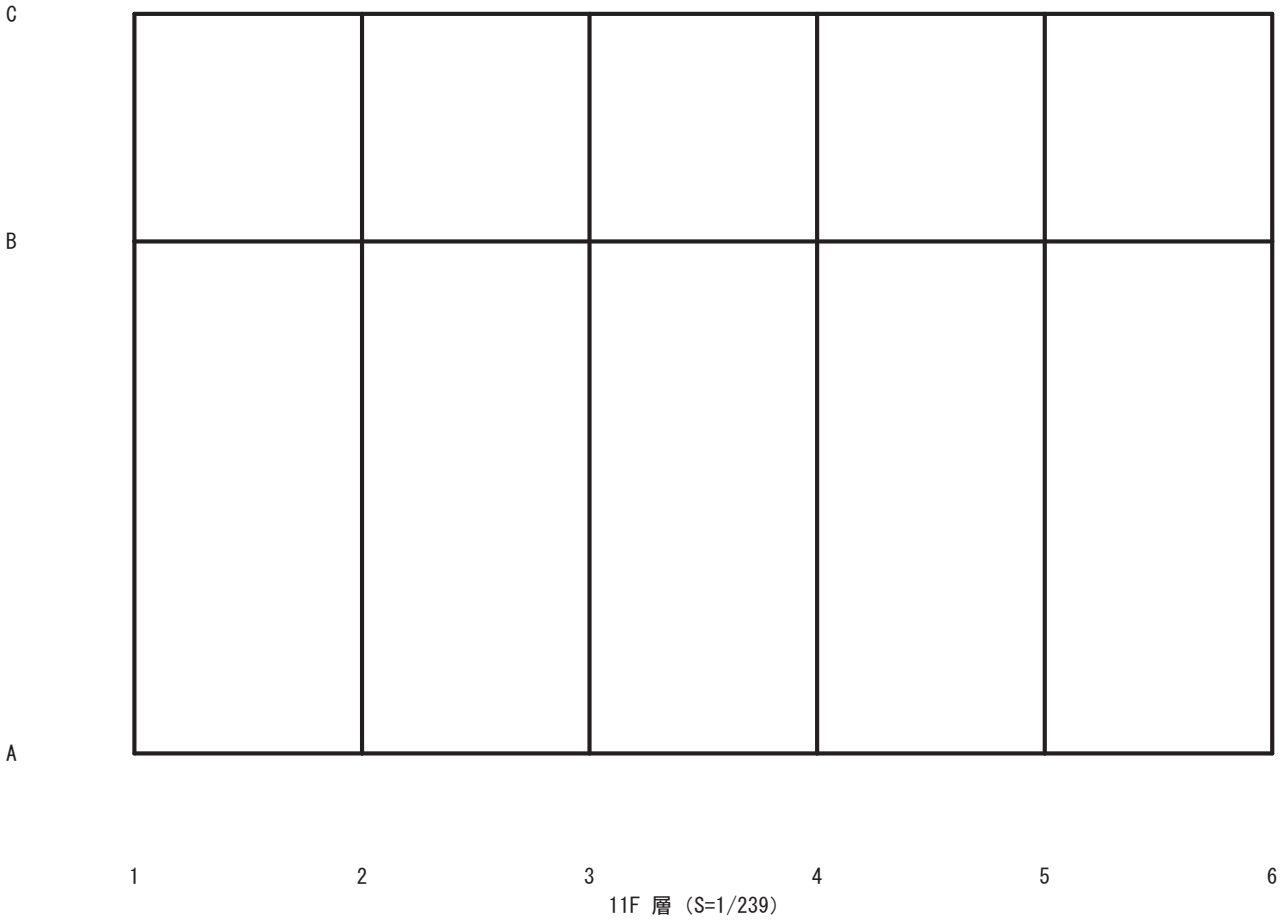

11F 層 (S=1/239)

（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部：　0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない

エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　　上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います
カ）曲げモーメントの判定
　　(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討
ア）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
イ）せん断力の判定
　　(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算

（１）Ｓ柱の計算指定

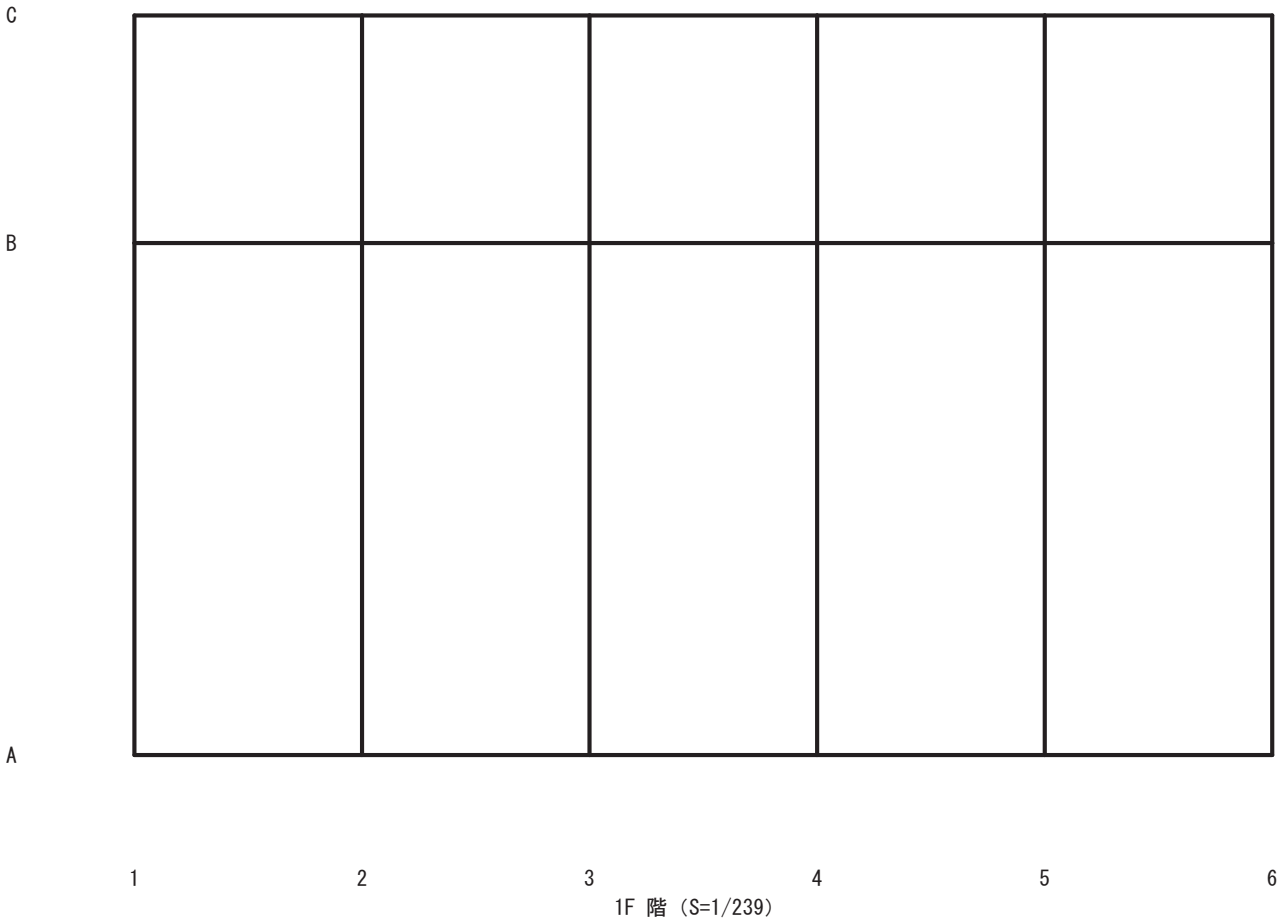

1F 階 (S=1/239)

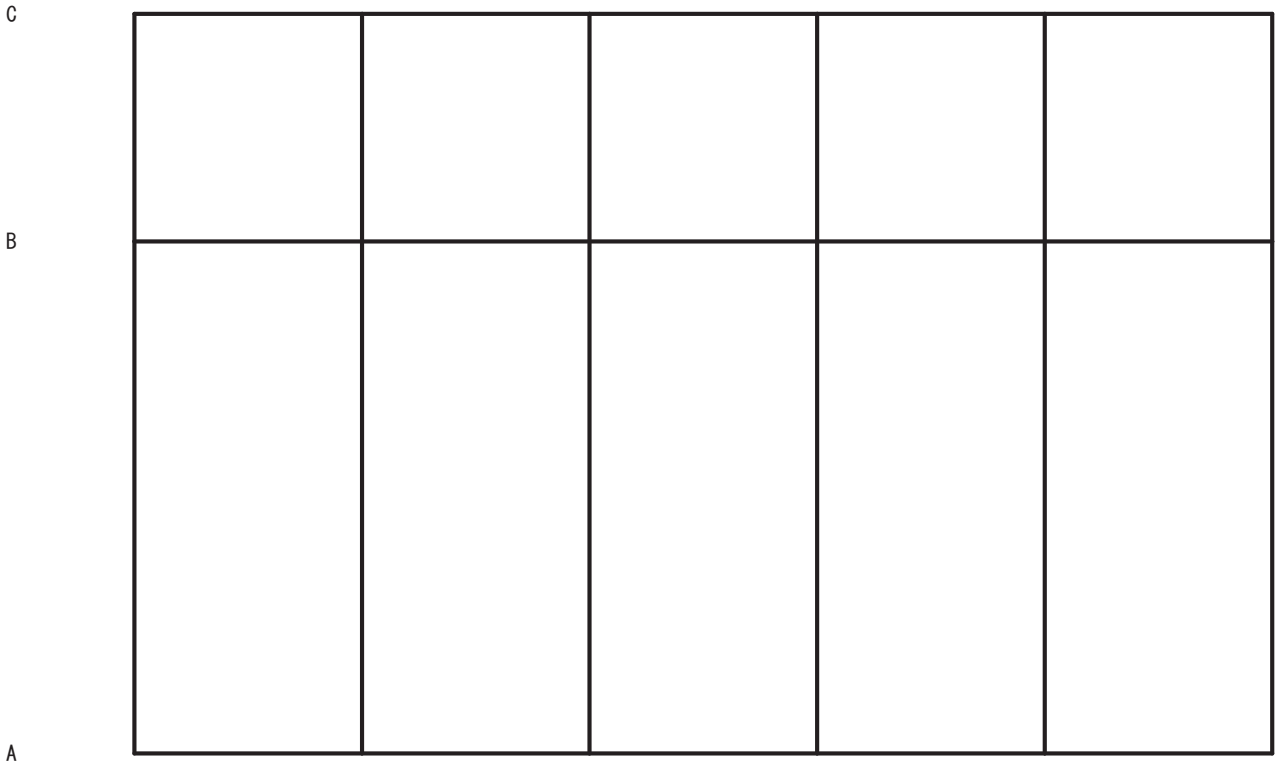

2F 階 (S=1/239)

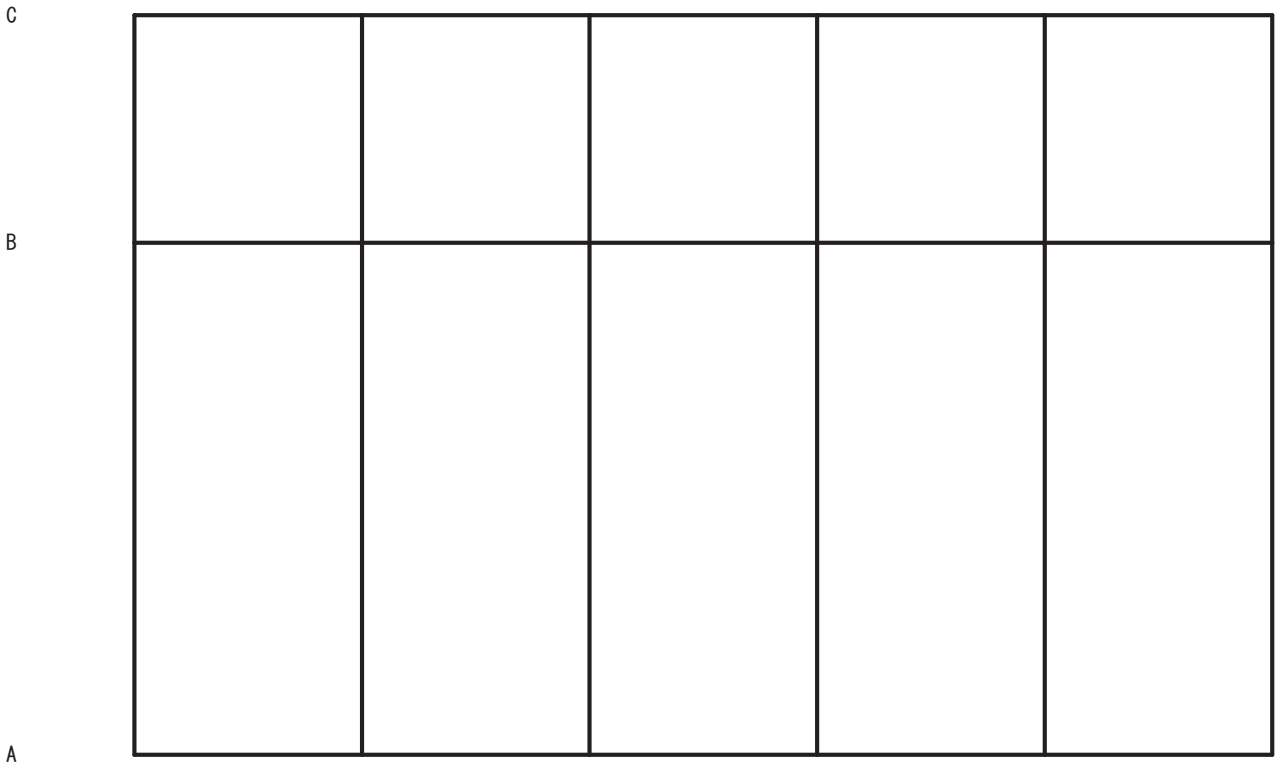

3F 階 (S=1/239)

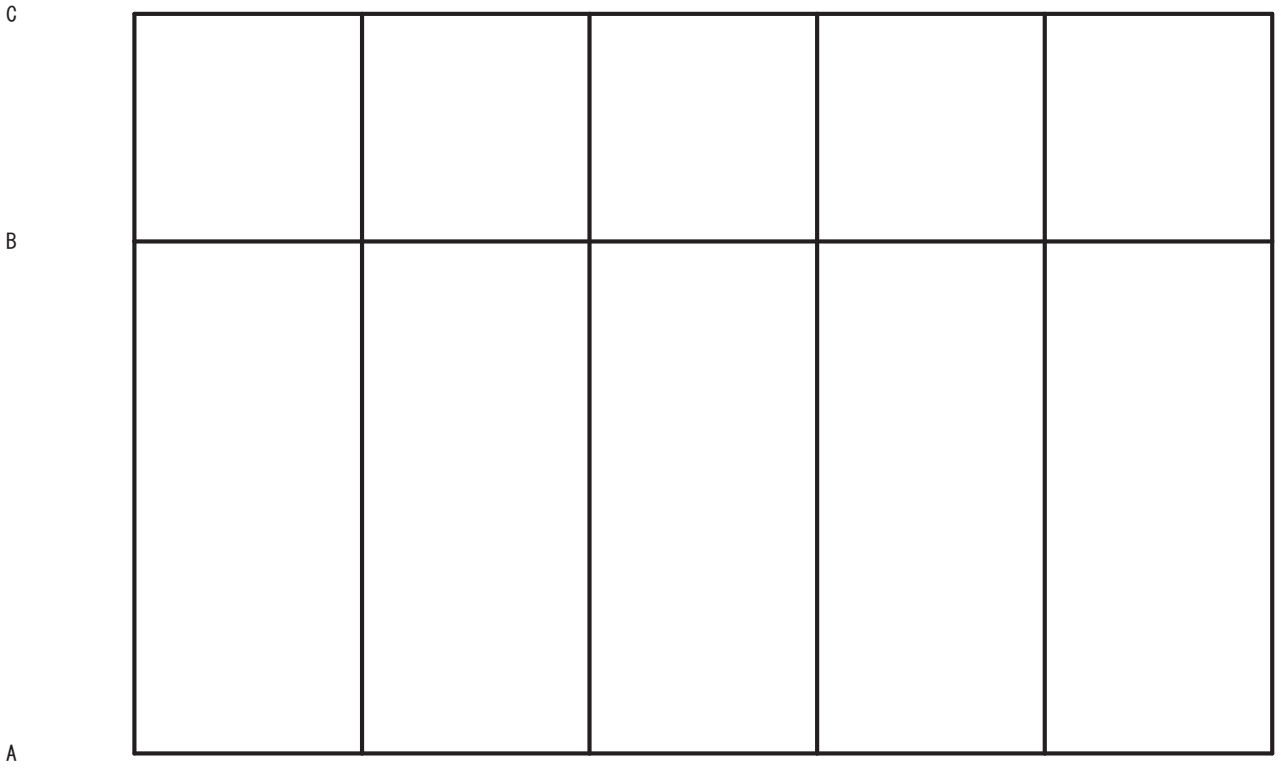

4F 階 (S=1/239)

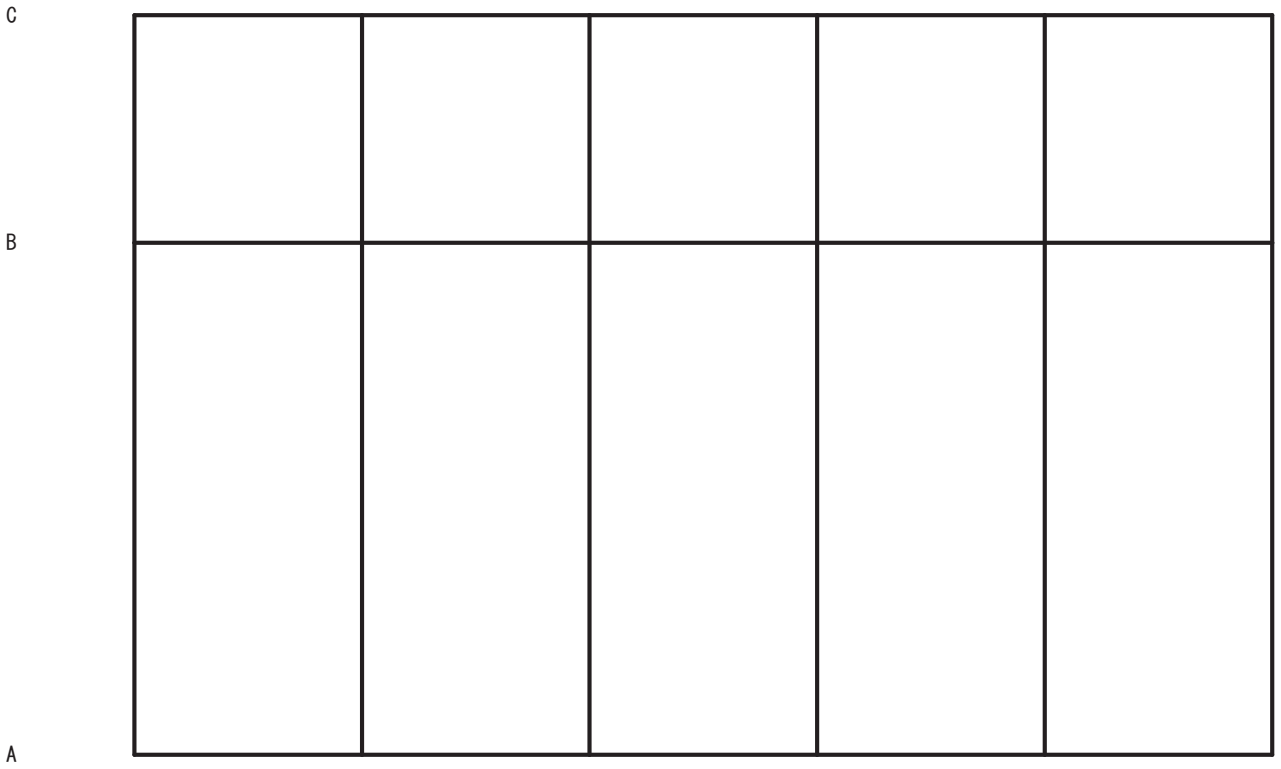

5F 階 (S=1/239)

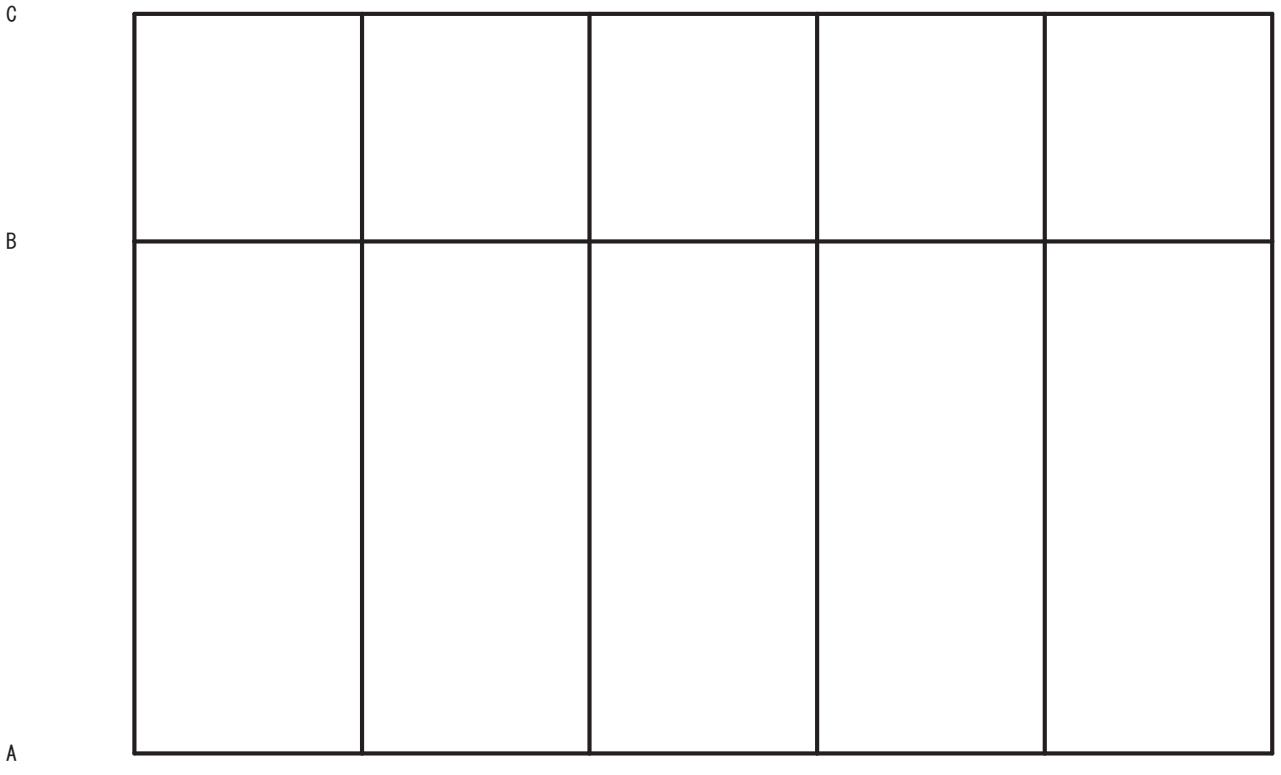

6F 階 (S=1/239)

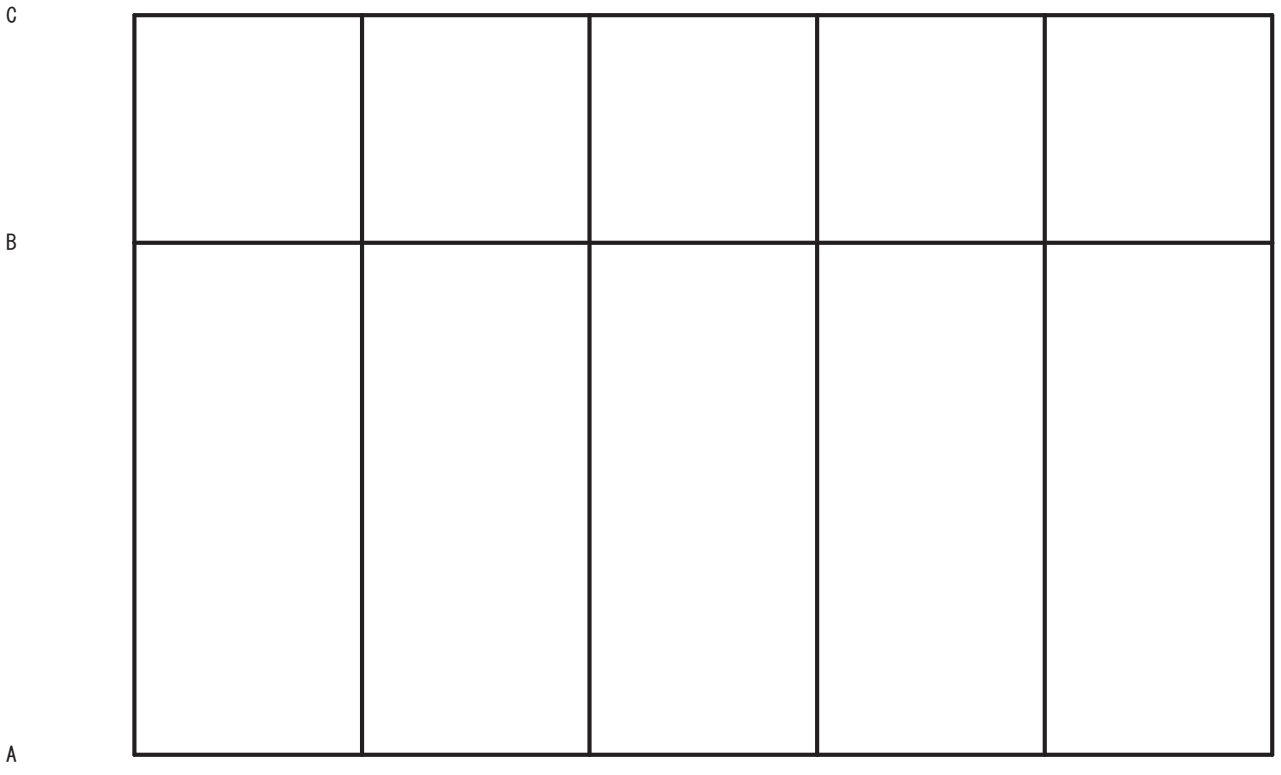

7F 階 (S=1/239)

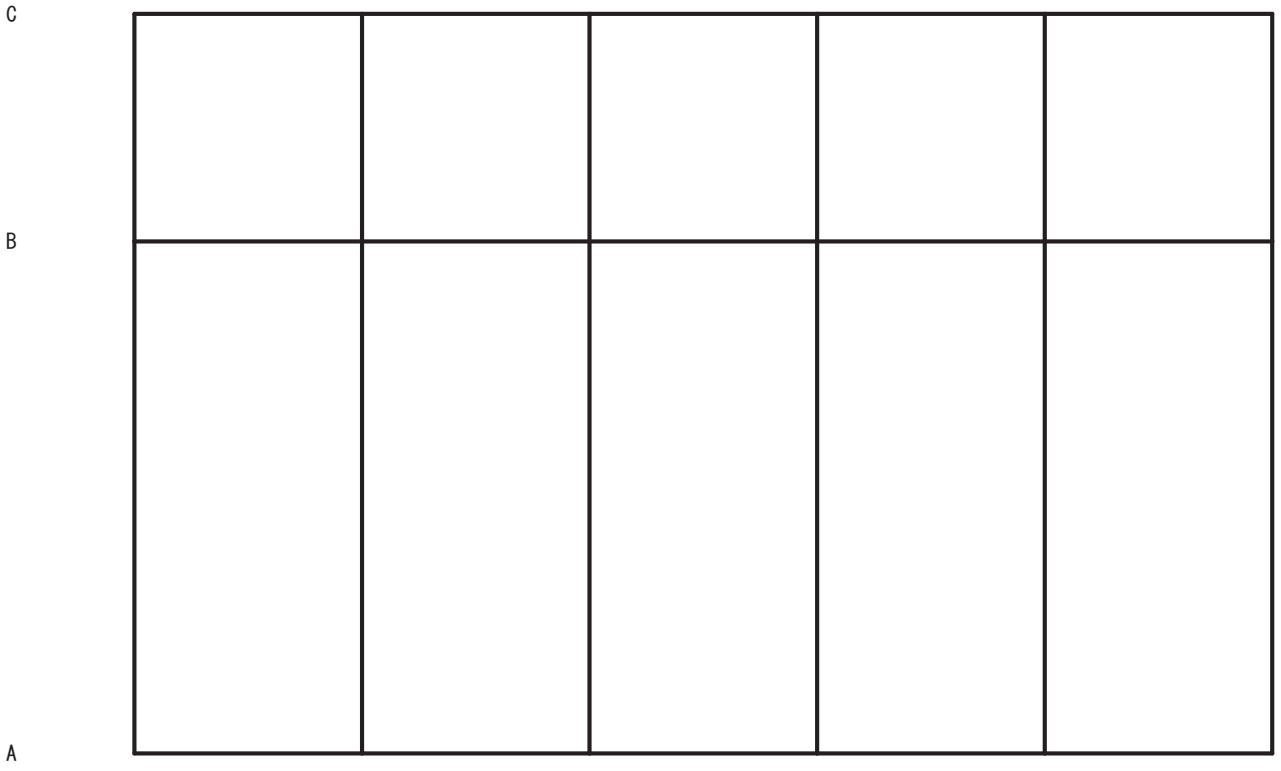

8F 階 (S=1/239)

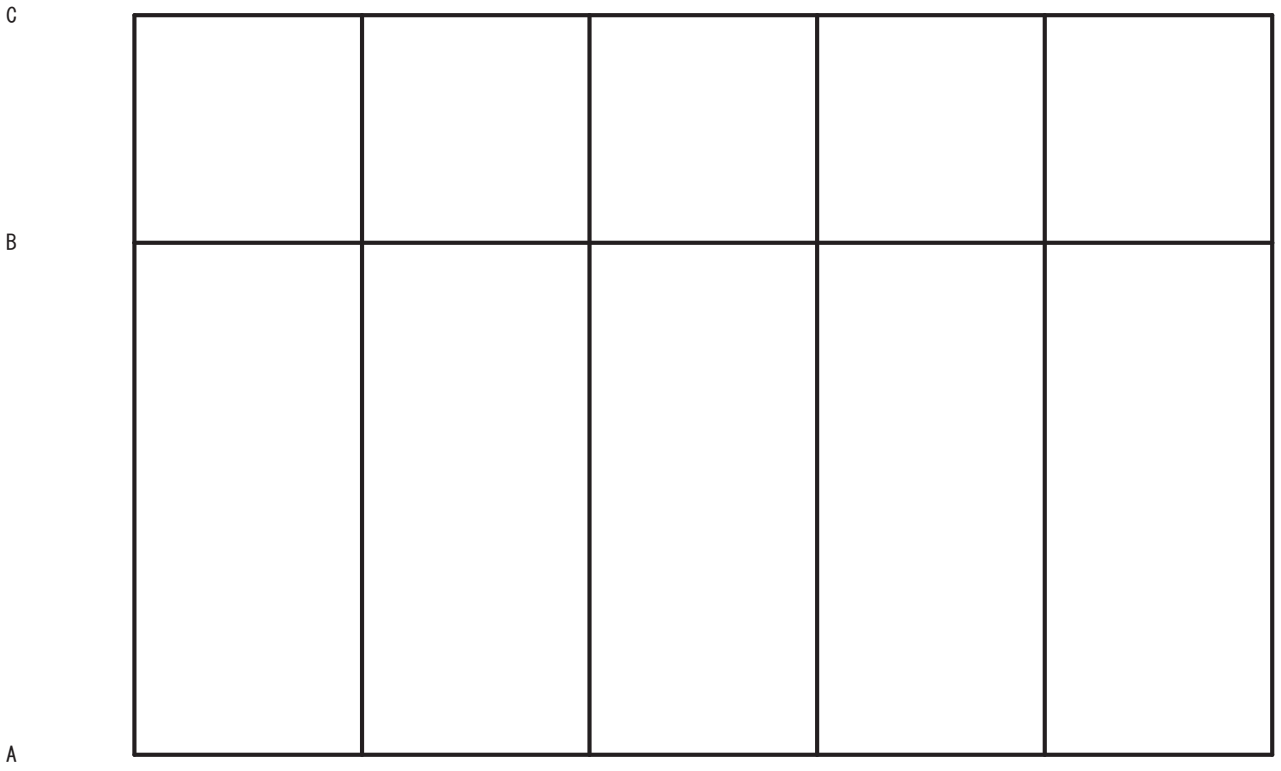

9F 階 (S=1/239)

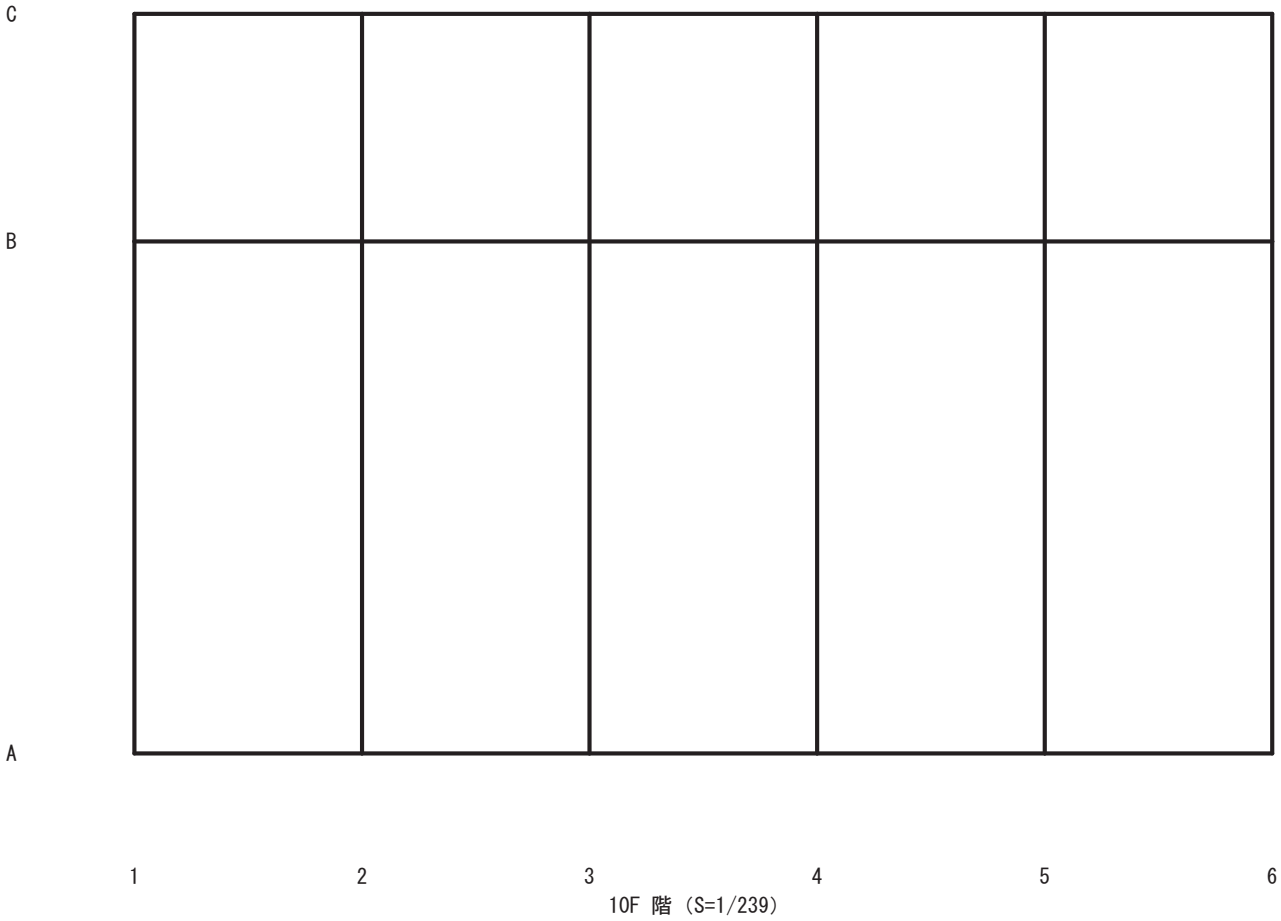

10F 階 (S=1/239)

（２）Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　ウ）断面欠損率
　　Ｚの欠損率　：　0 %
　　Ａｓの欠損率：　0 %
　　Ａｎの欠損率：　0 %
　エ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）Ｓ柱座屈長さ係数
　　計算値
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　カ）曲げモーメントの判定
　　(σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする
６）せん断力の検討

ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度
　　垂直応力度は、軸力のみを考慮する
イ）せん断力の判定
　　(√(σc･σc+3･τ・τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする

7）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0

8）冷間成形角形鋼管の応力割増率

鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ
通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

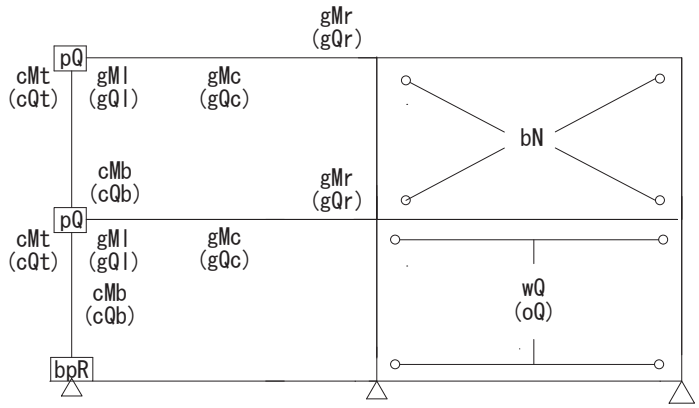



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

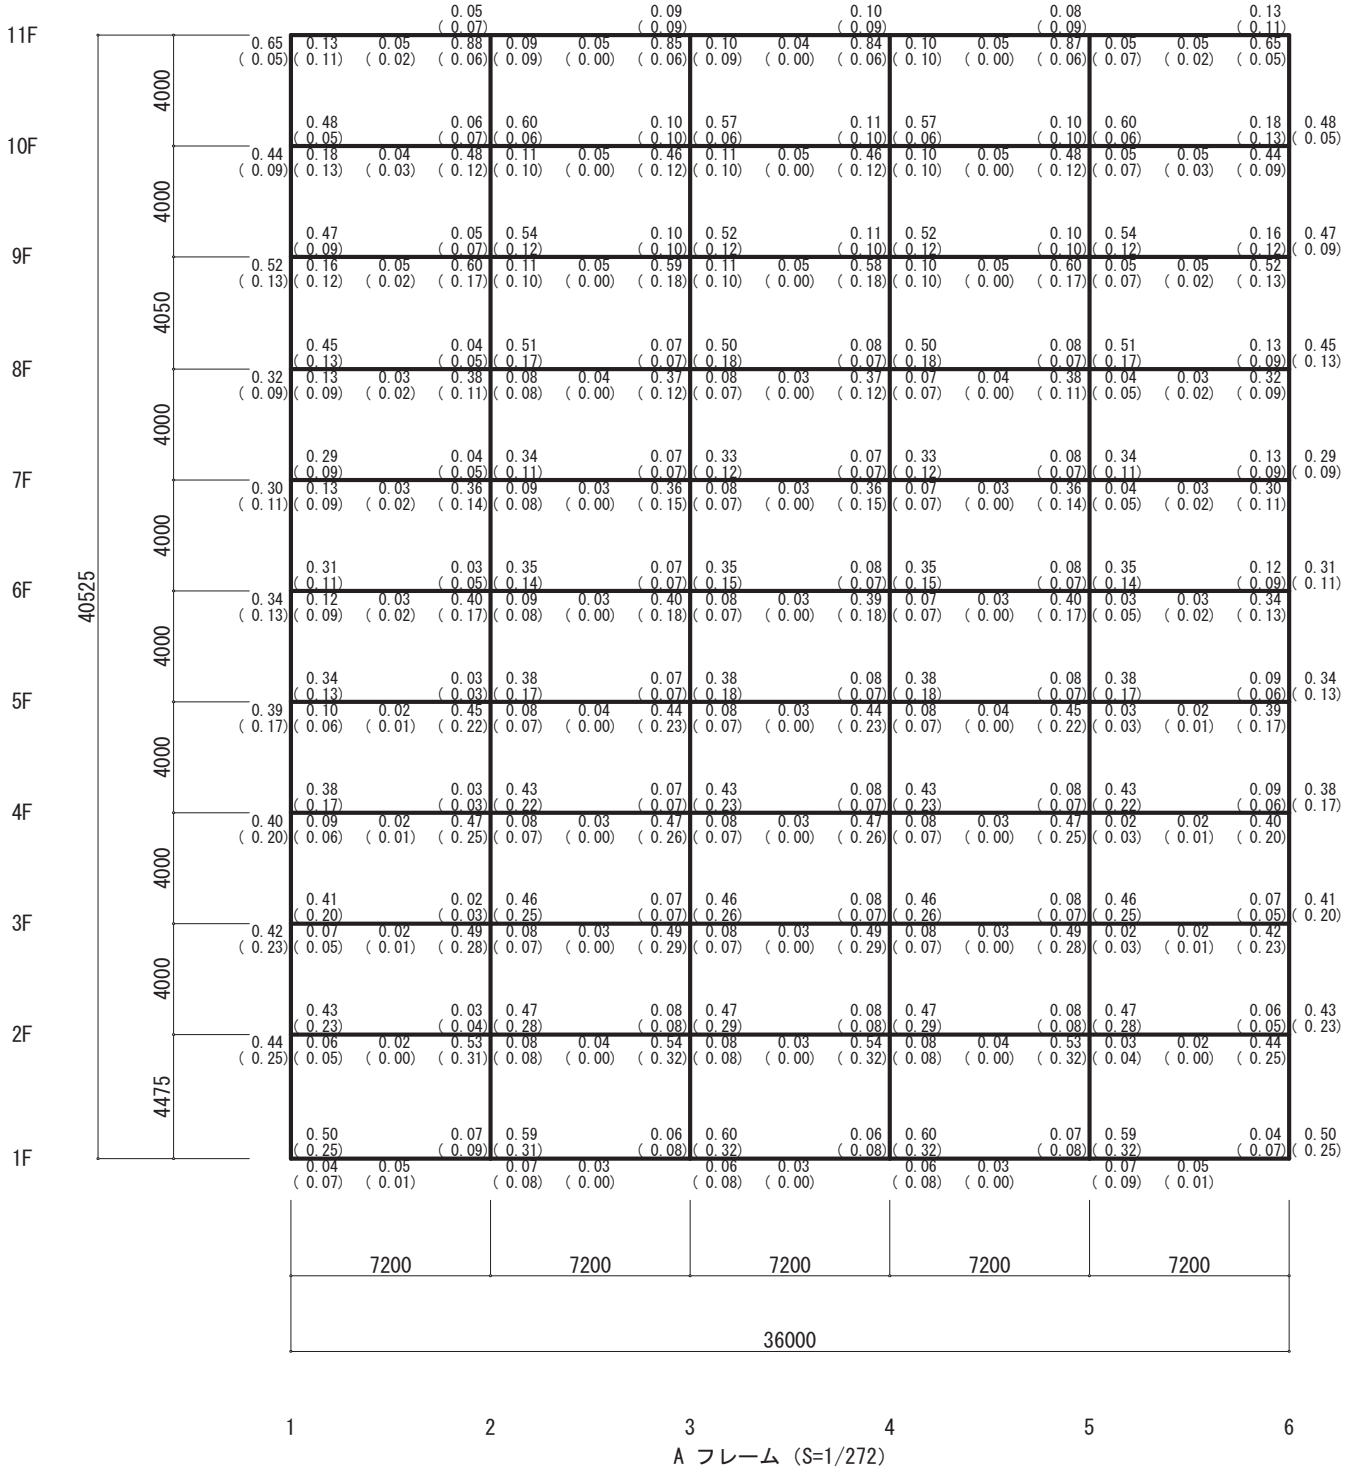
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

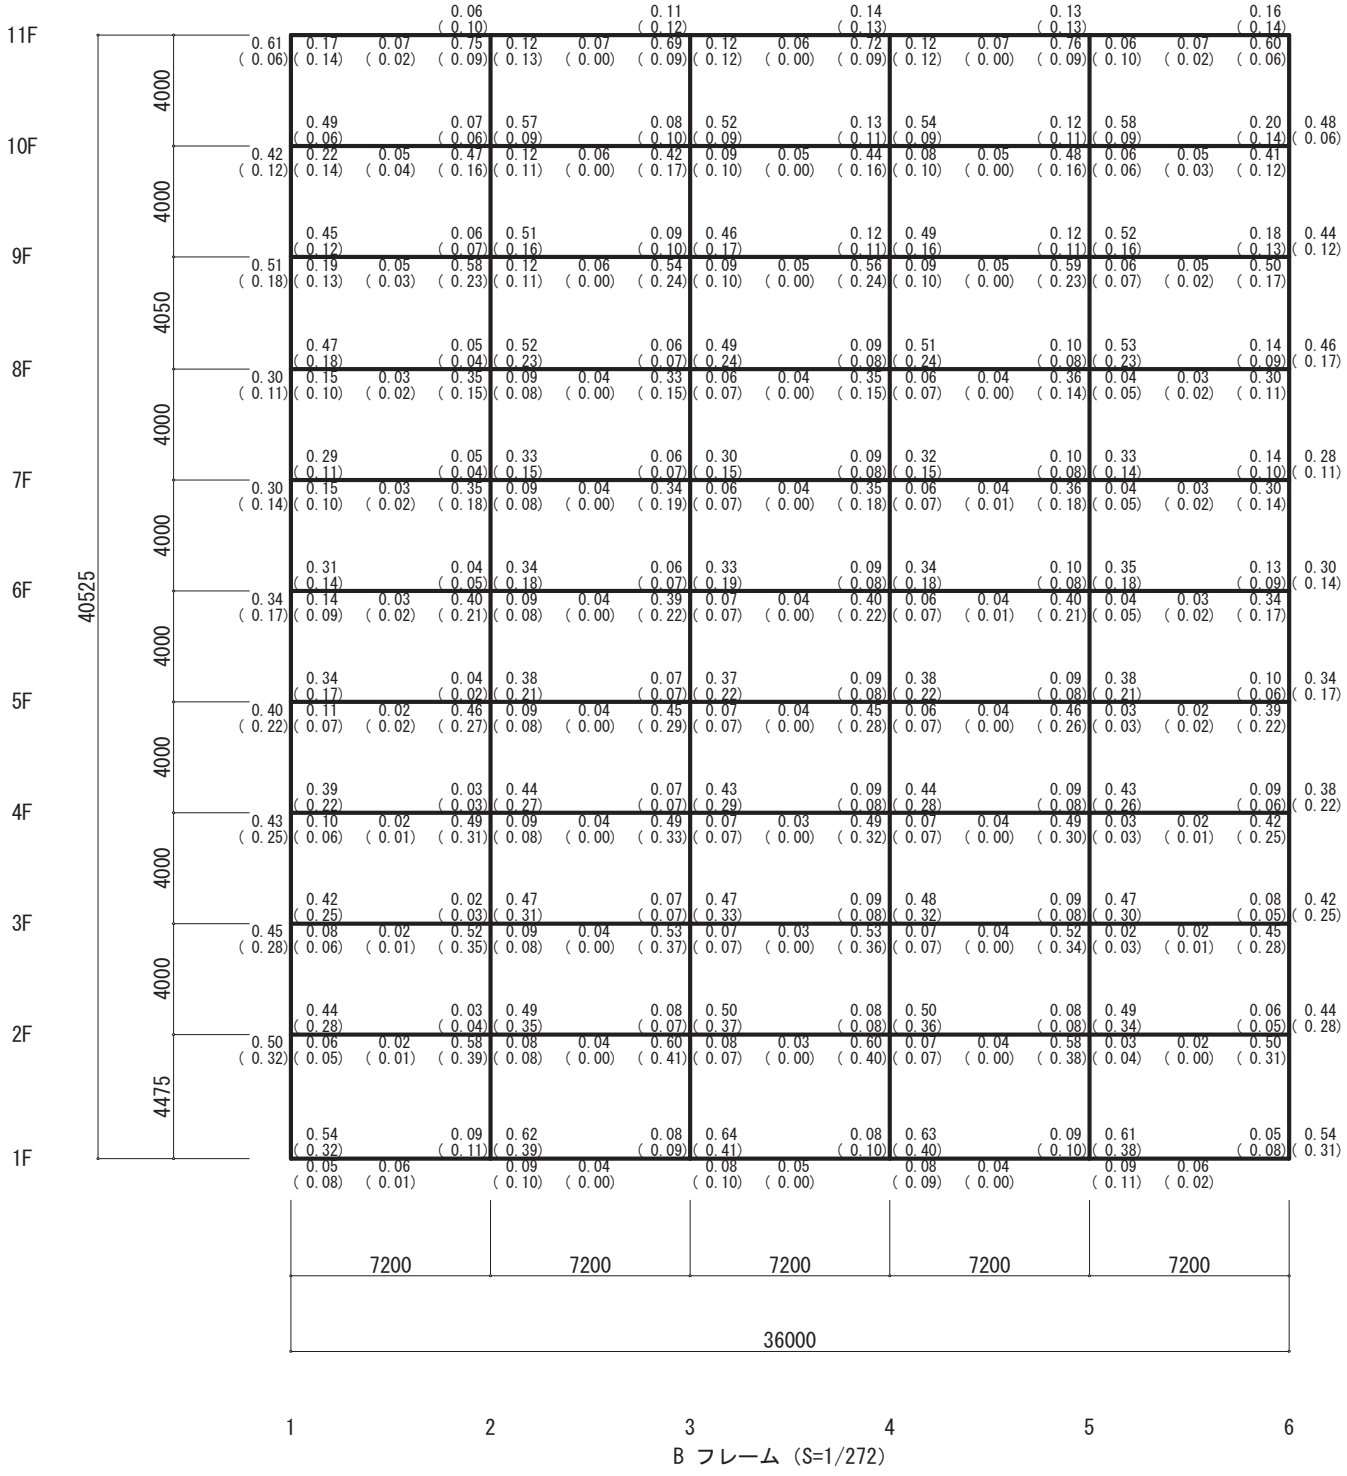
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

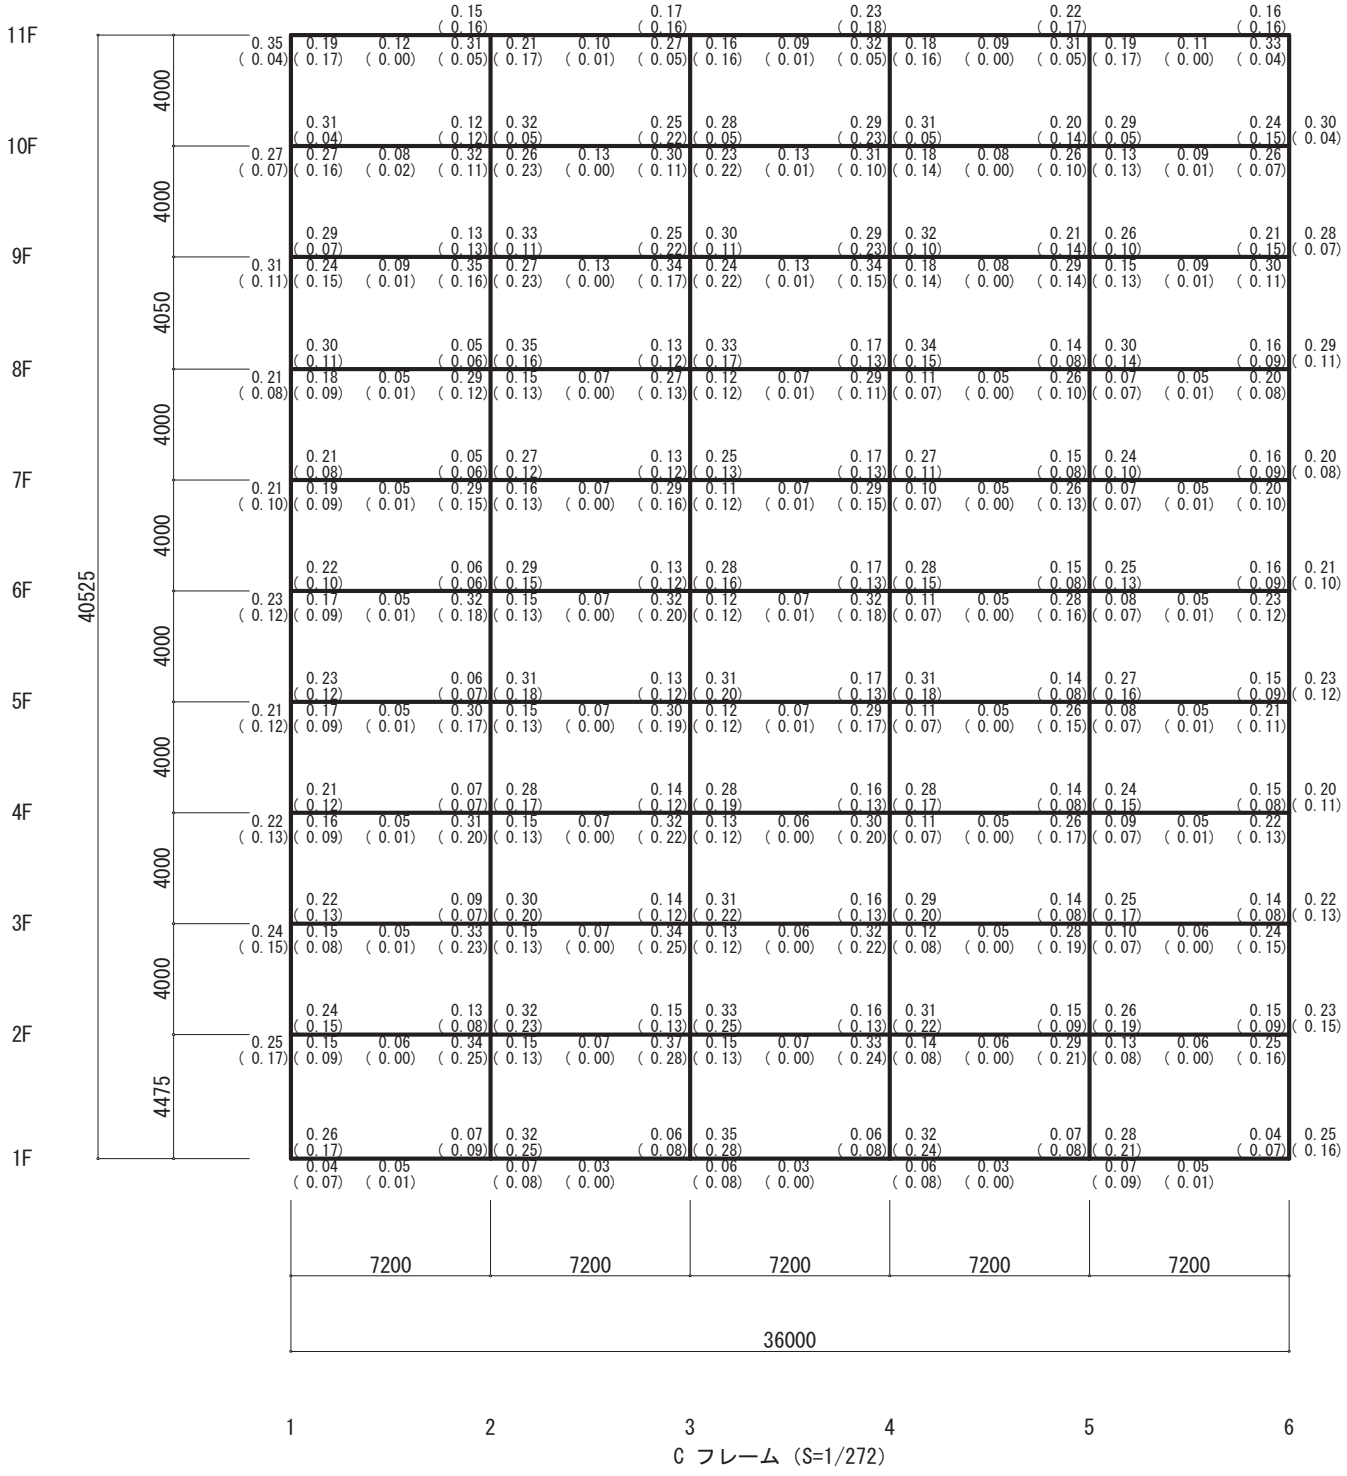
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

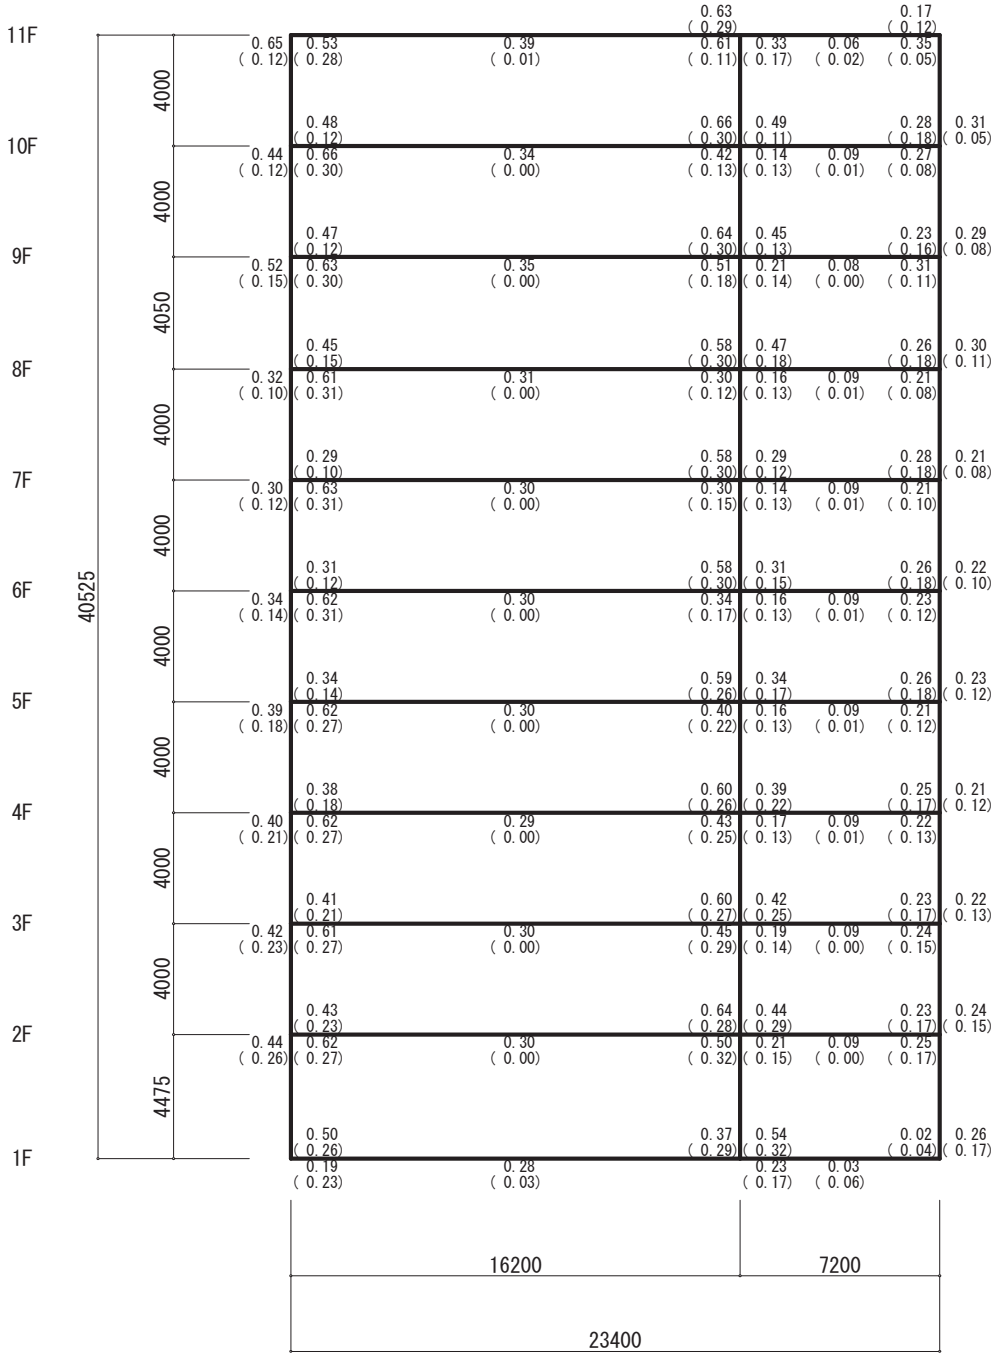
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

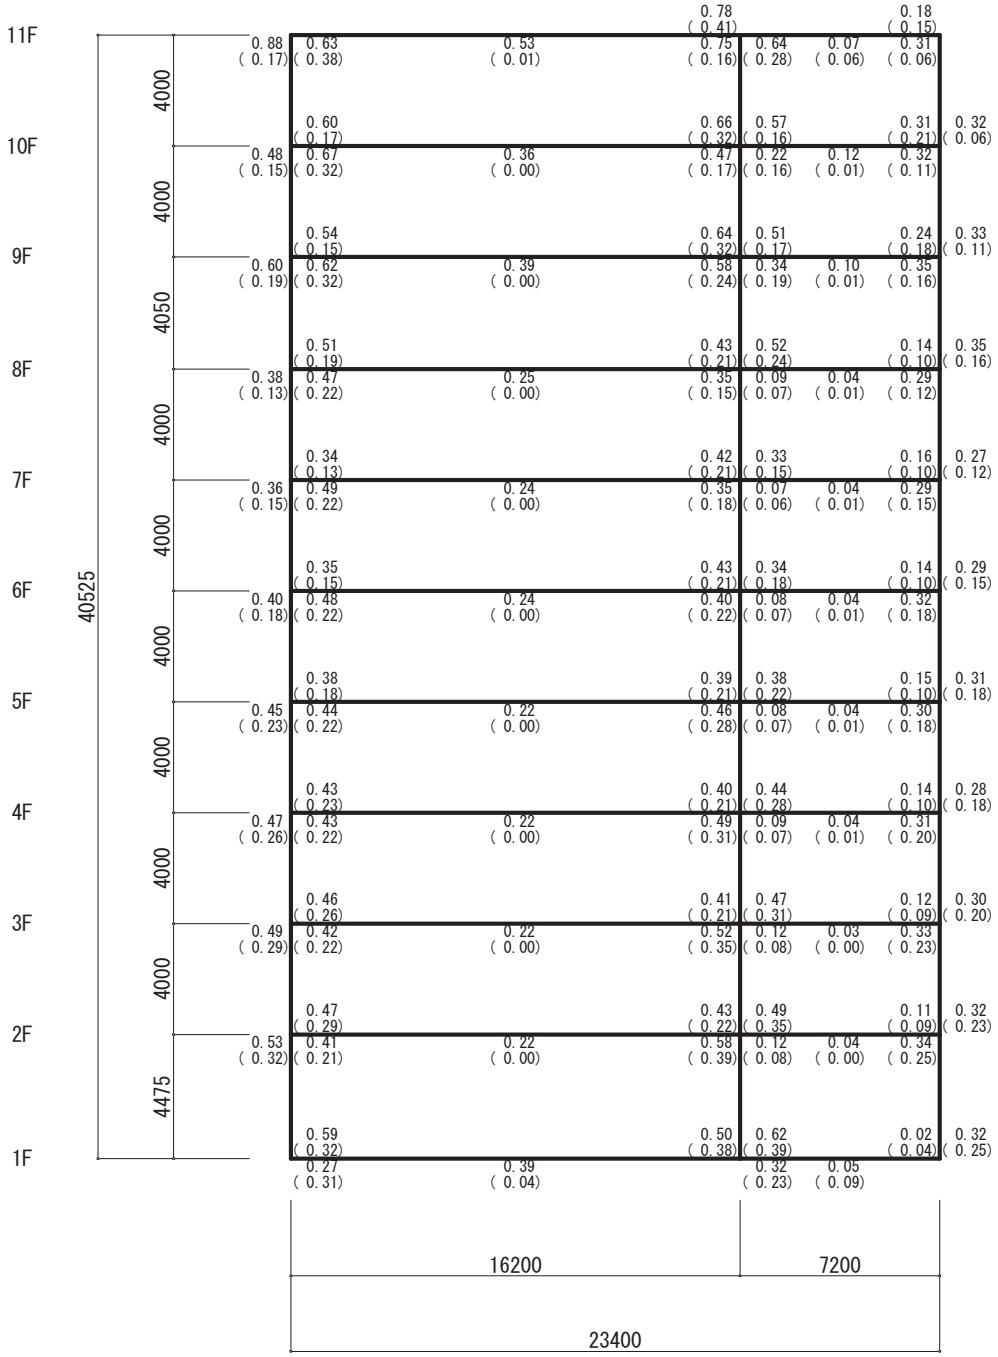
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

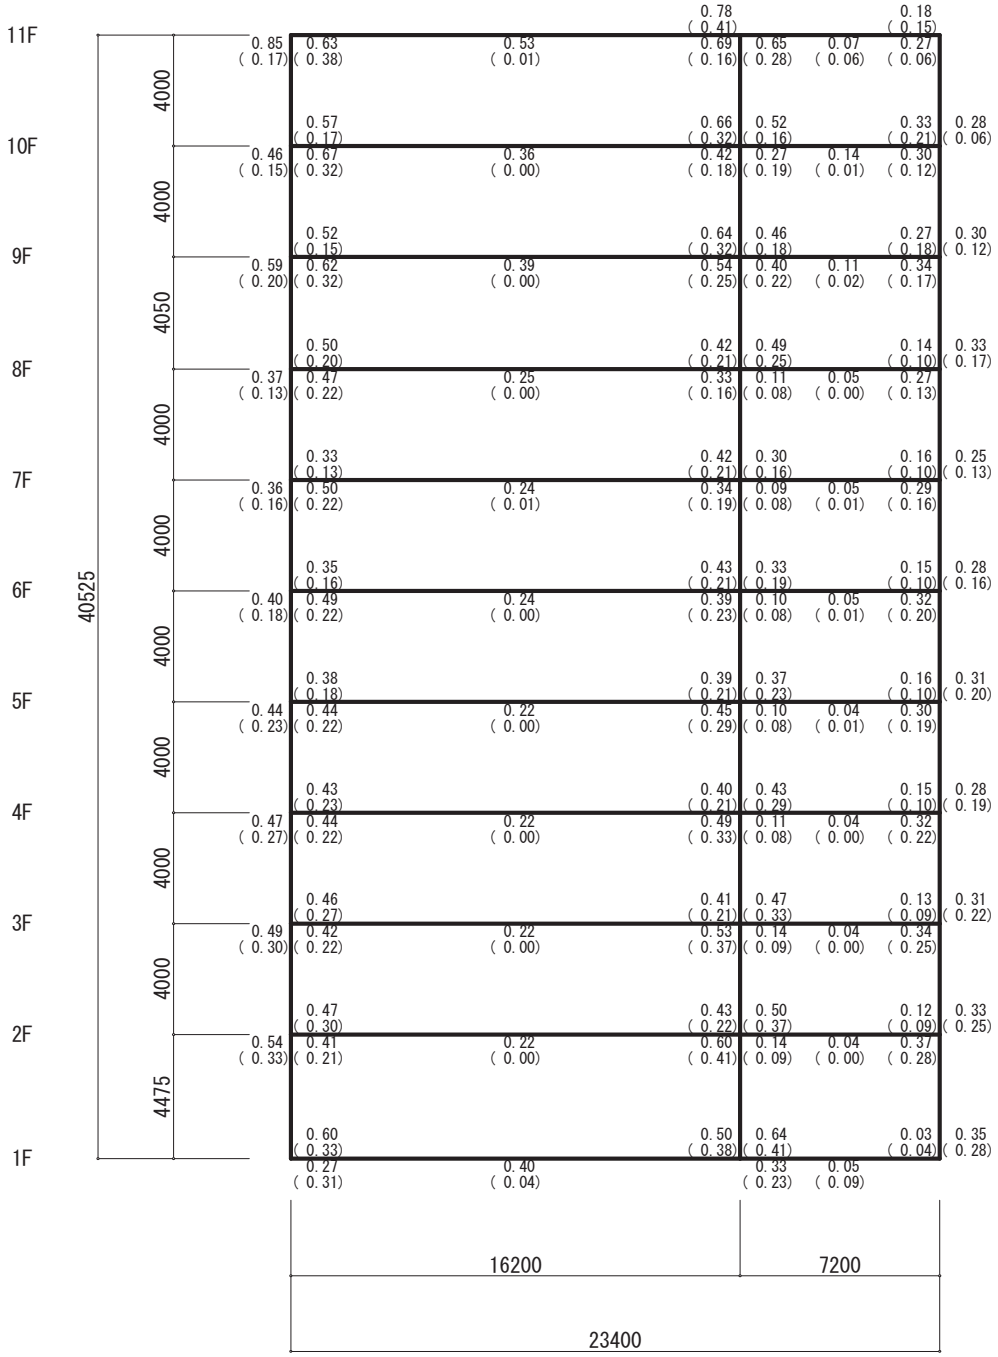
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

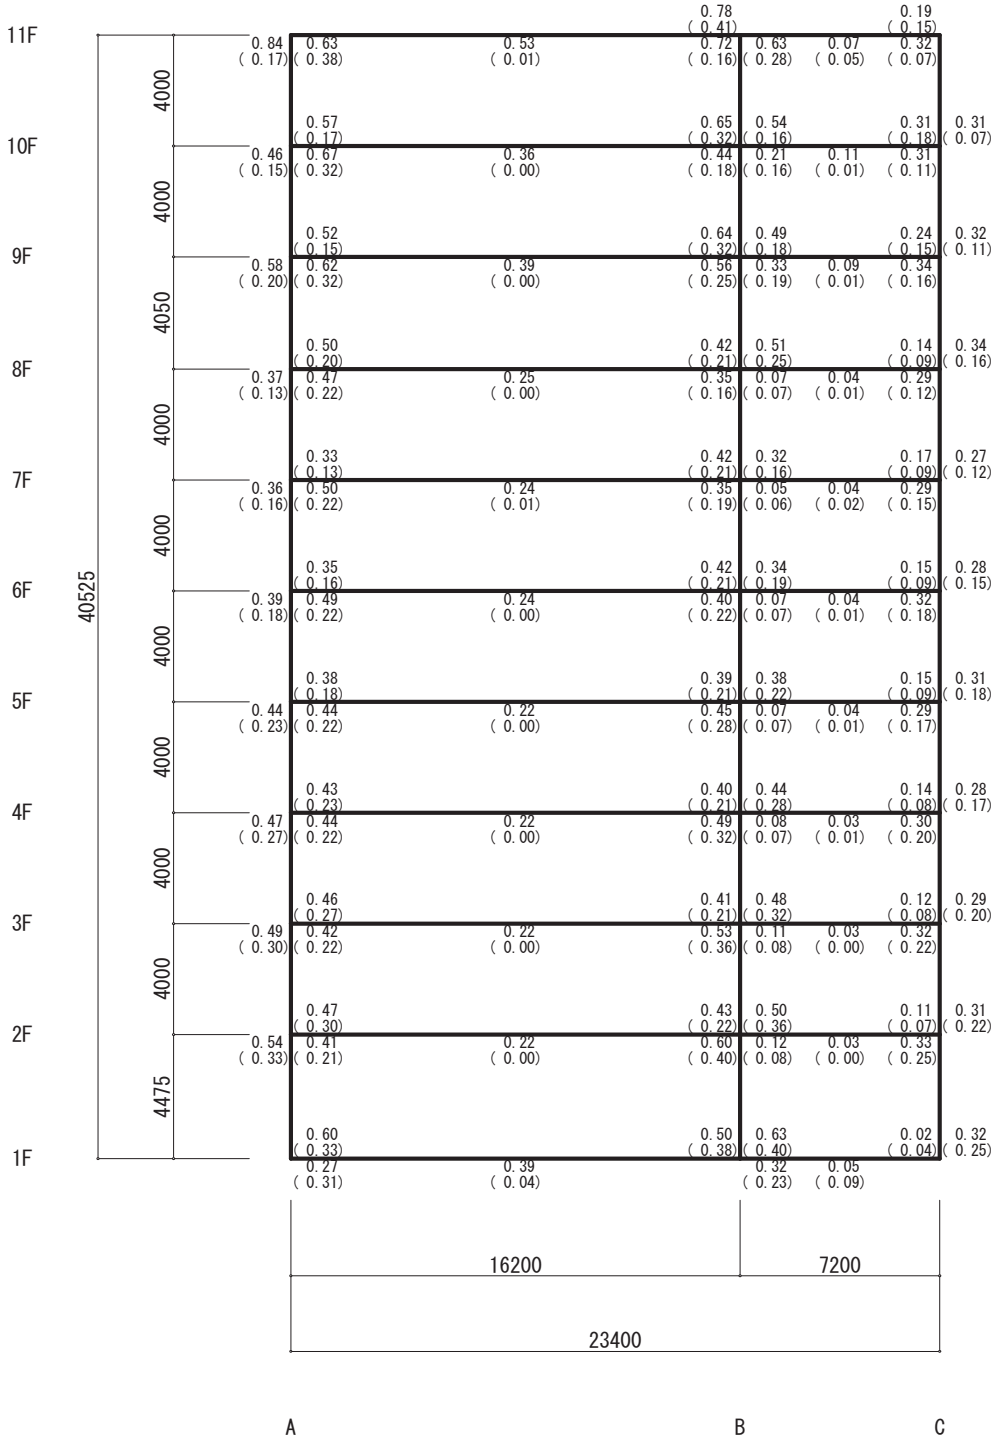
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

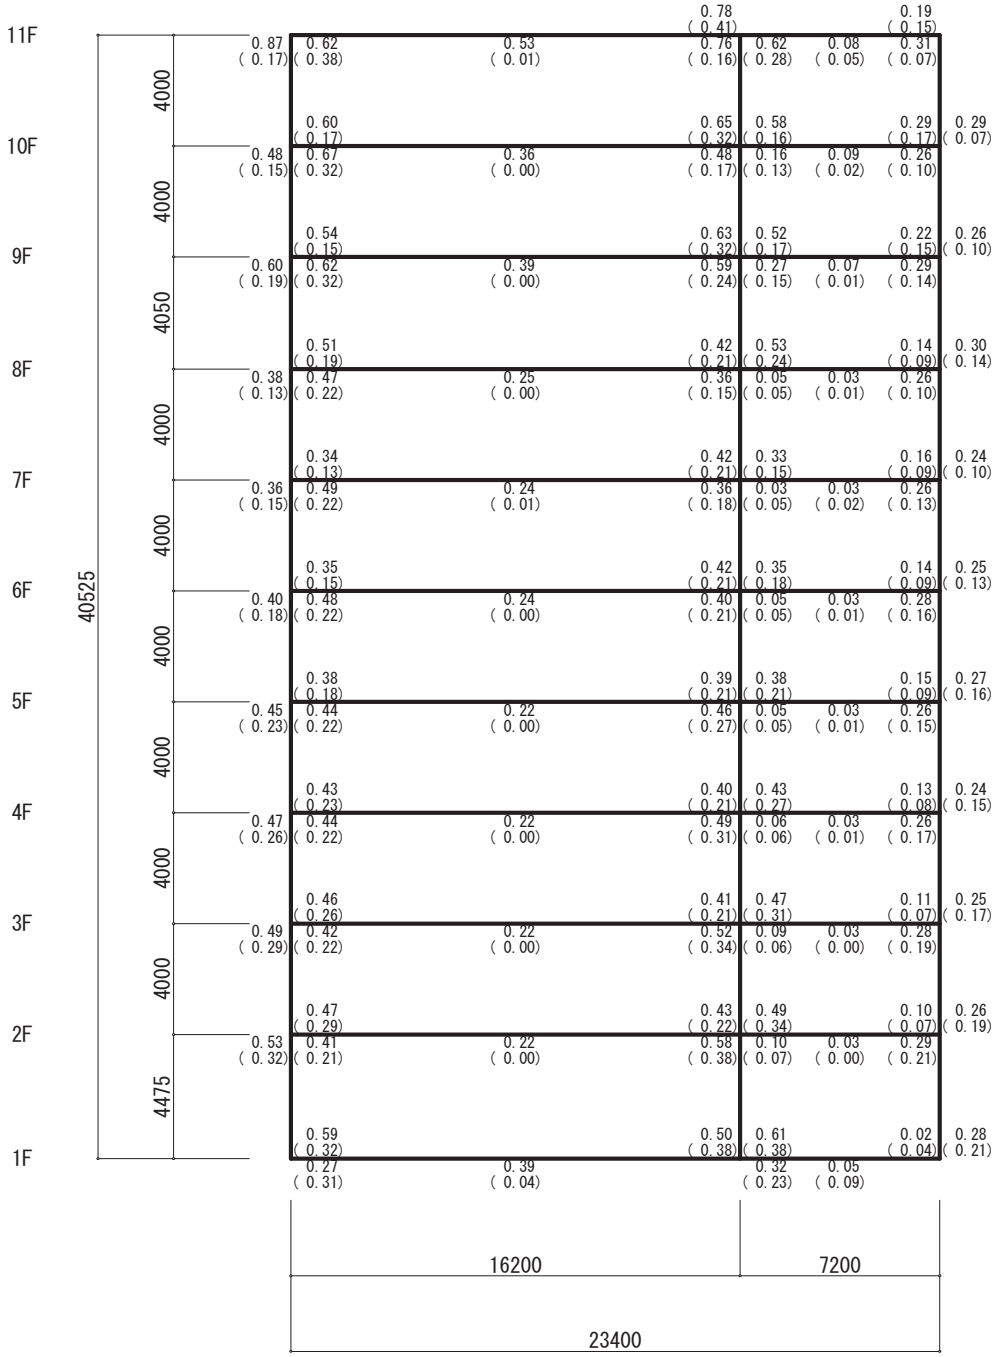
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

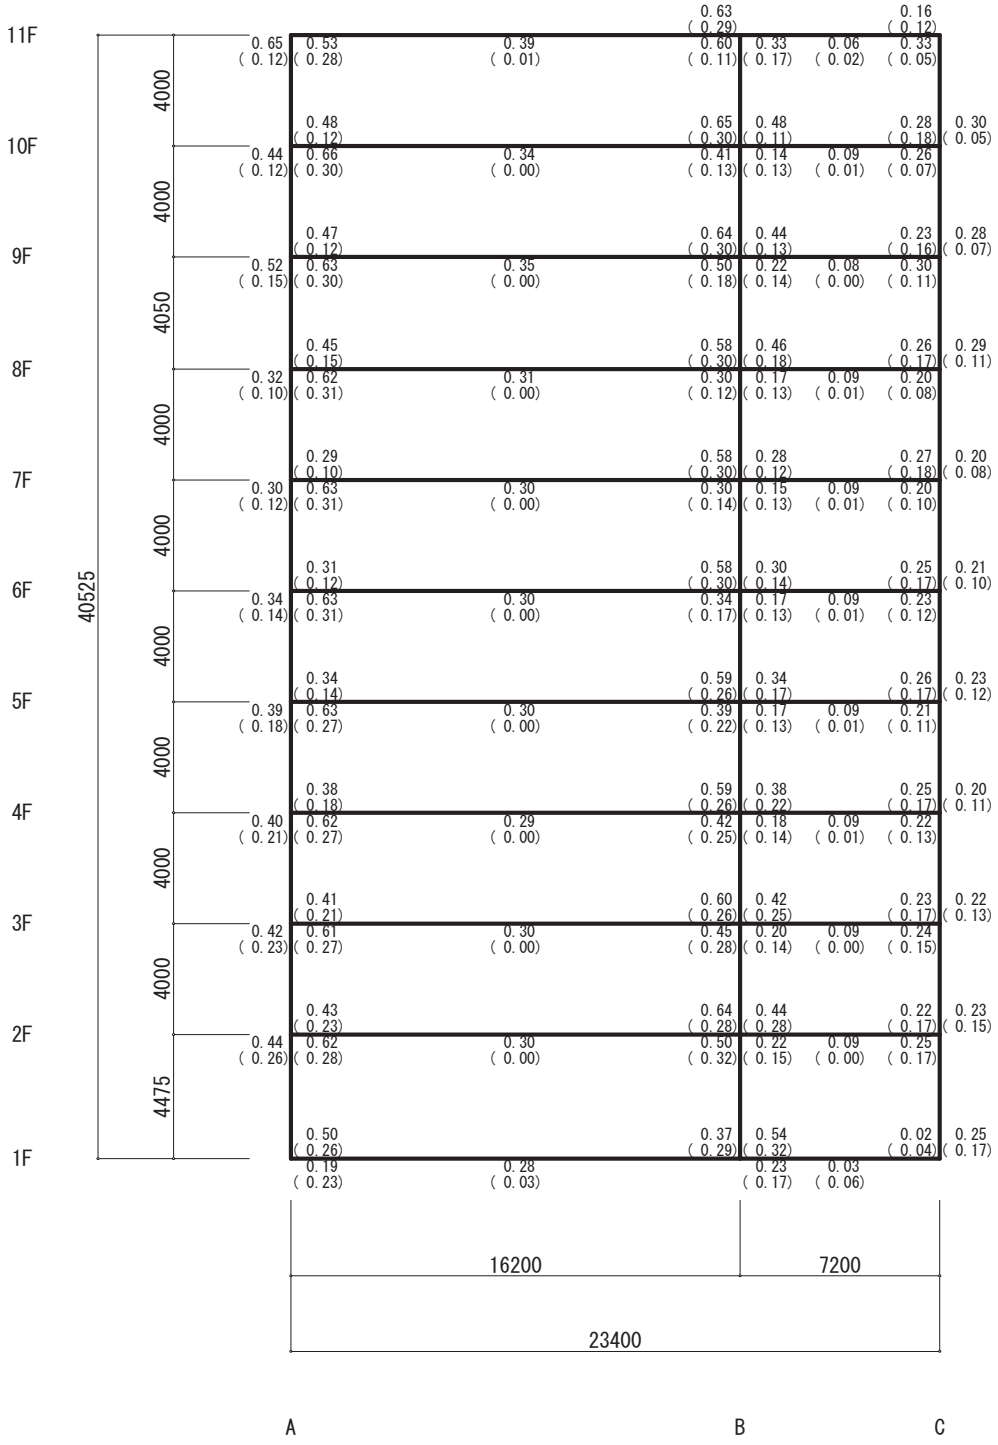
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図

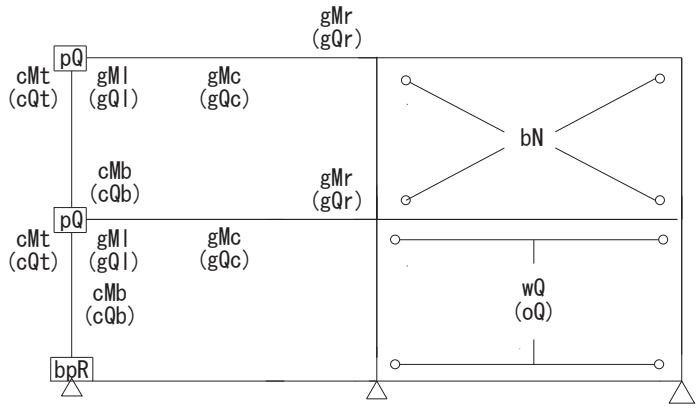



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

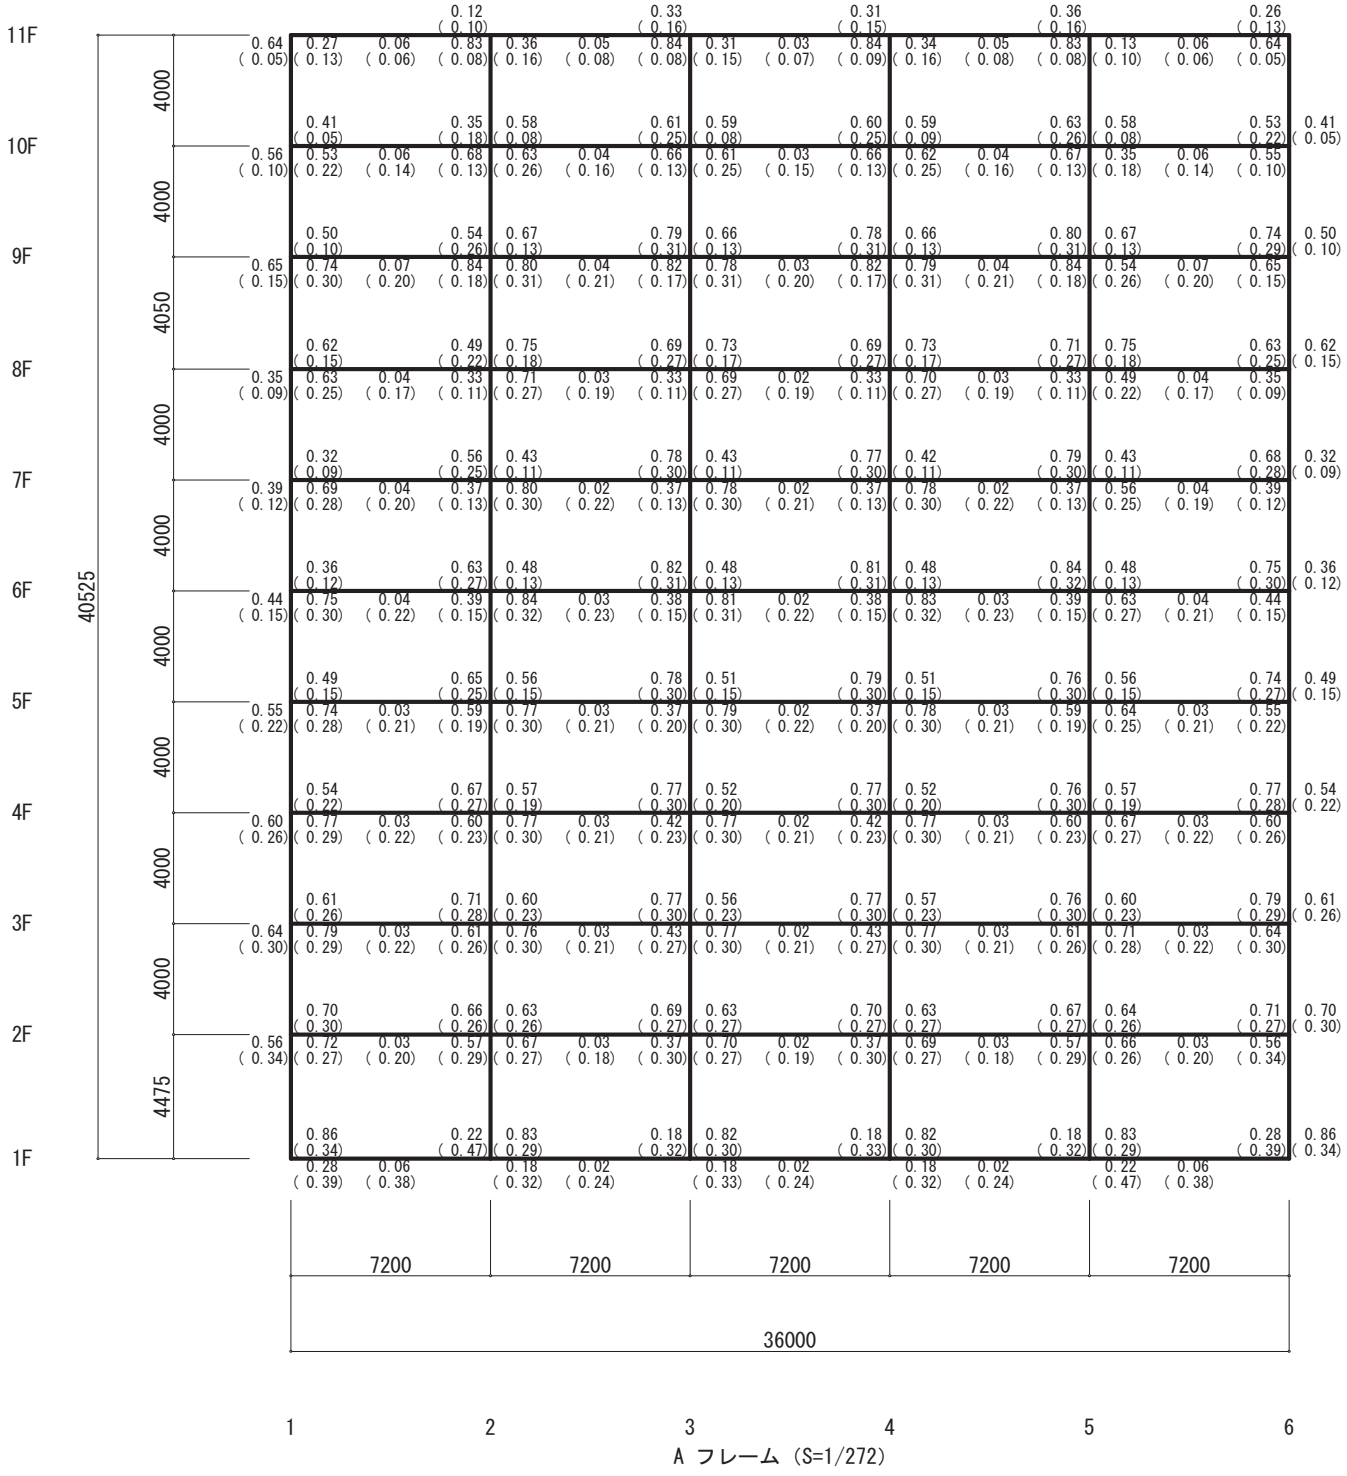
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

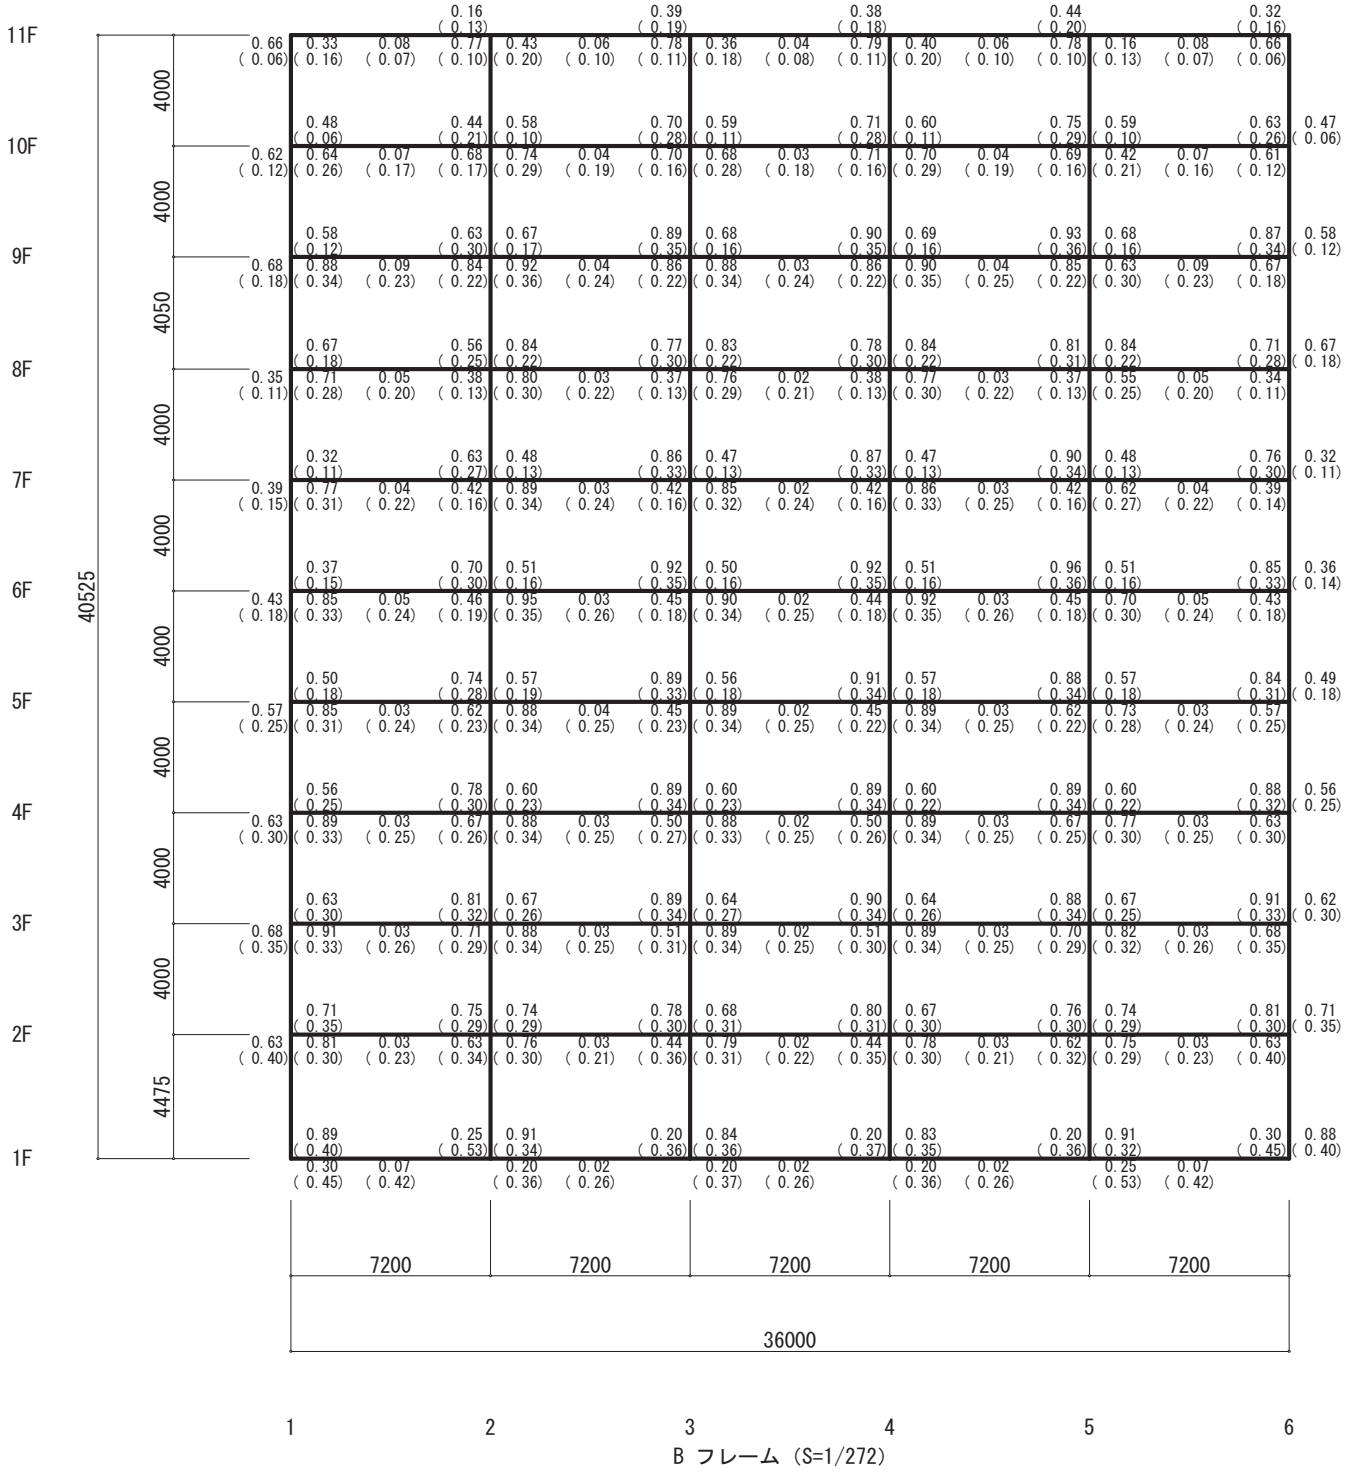
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

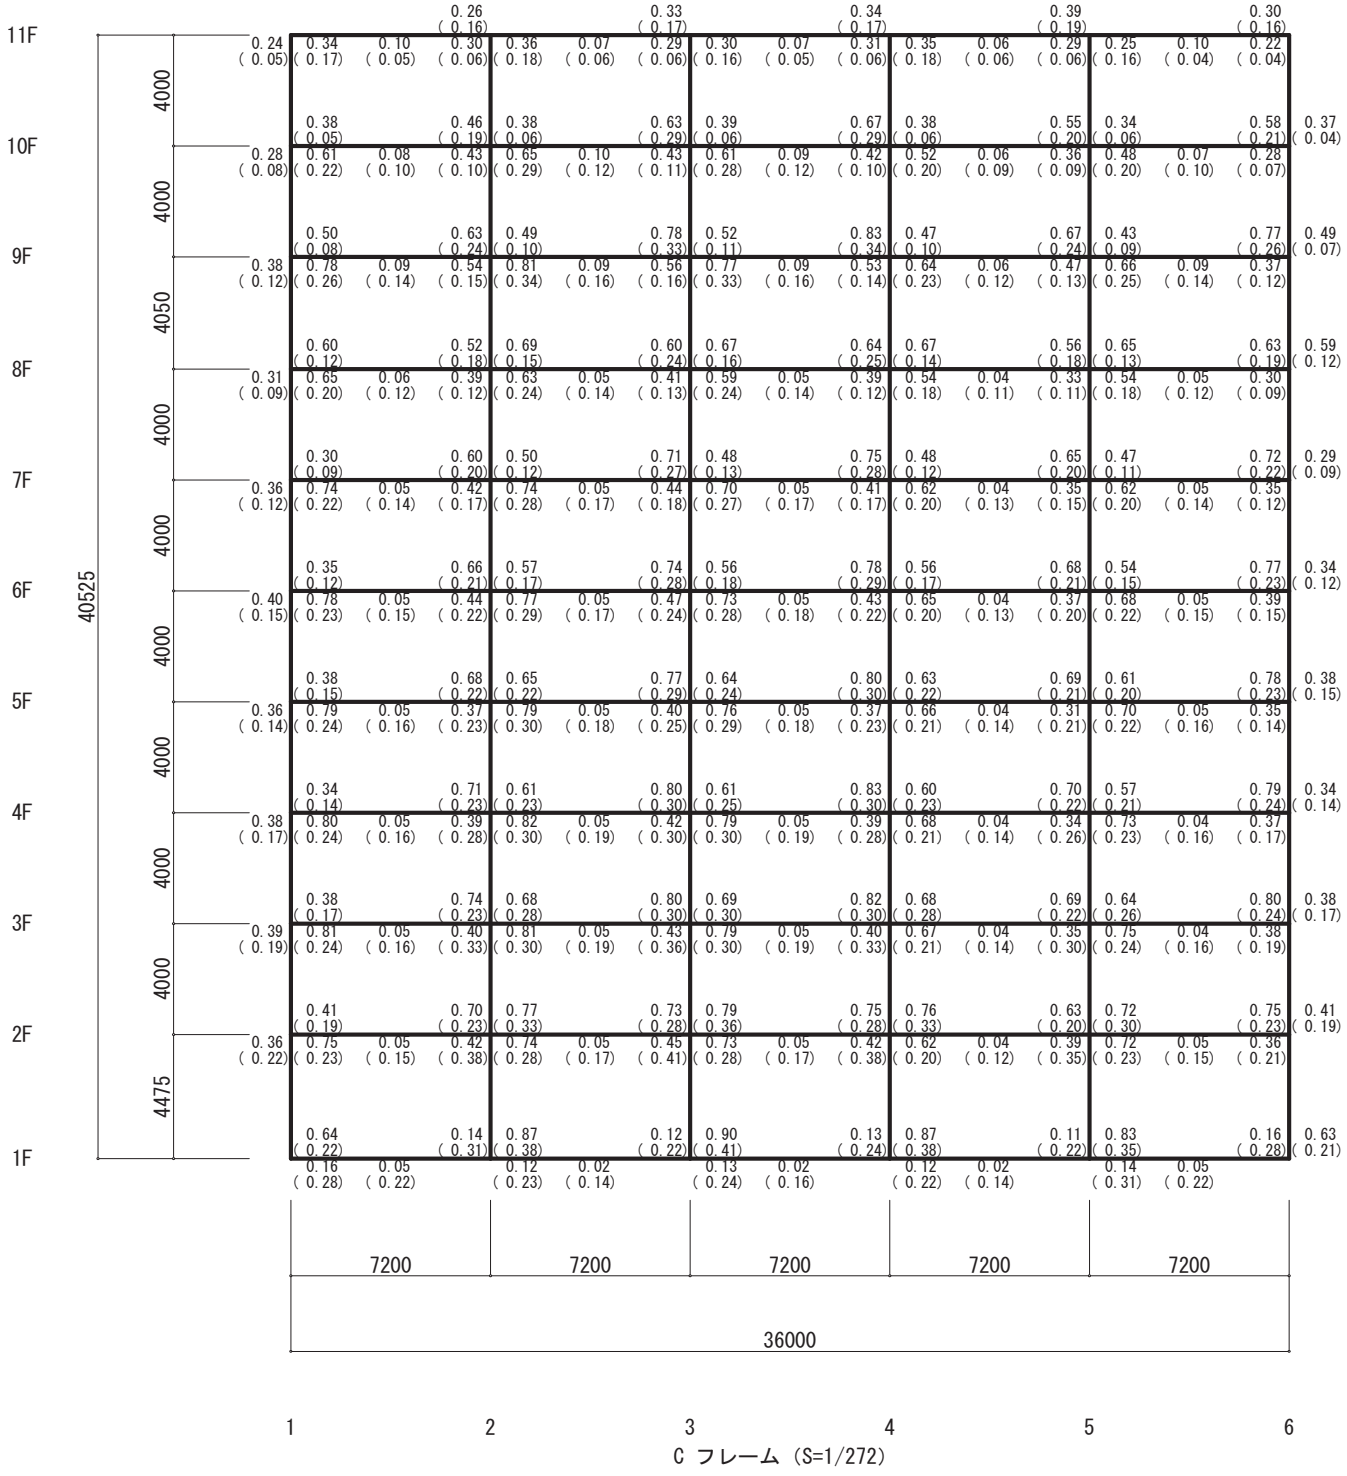
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

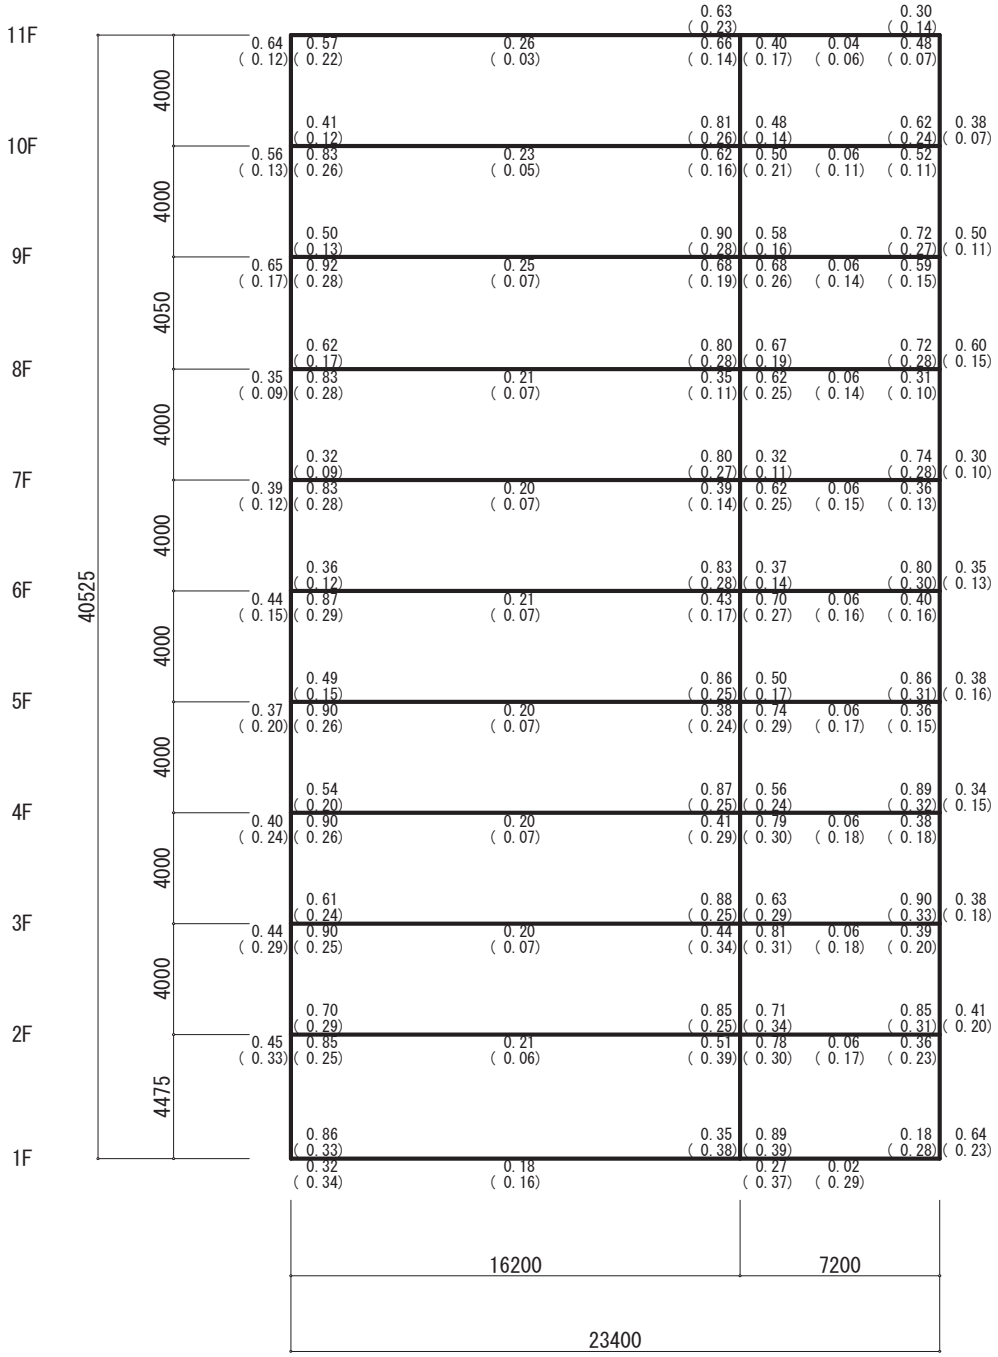
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

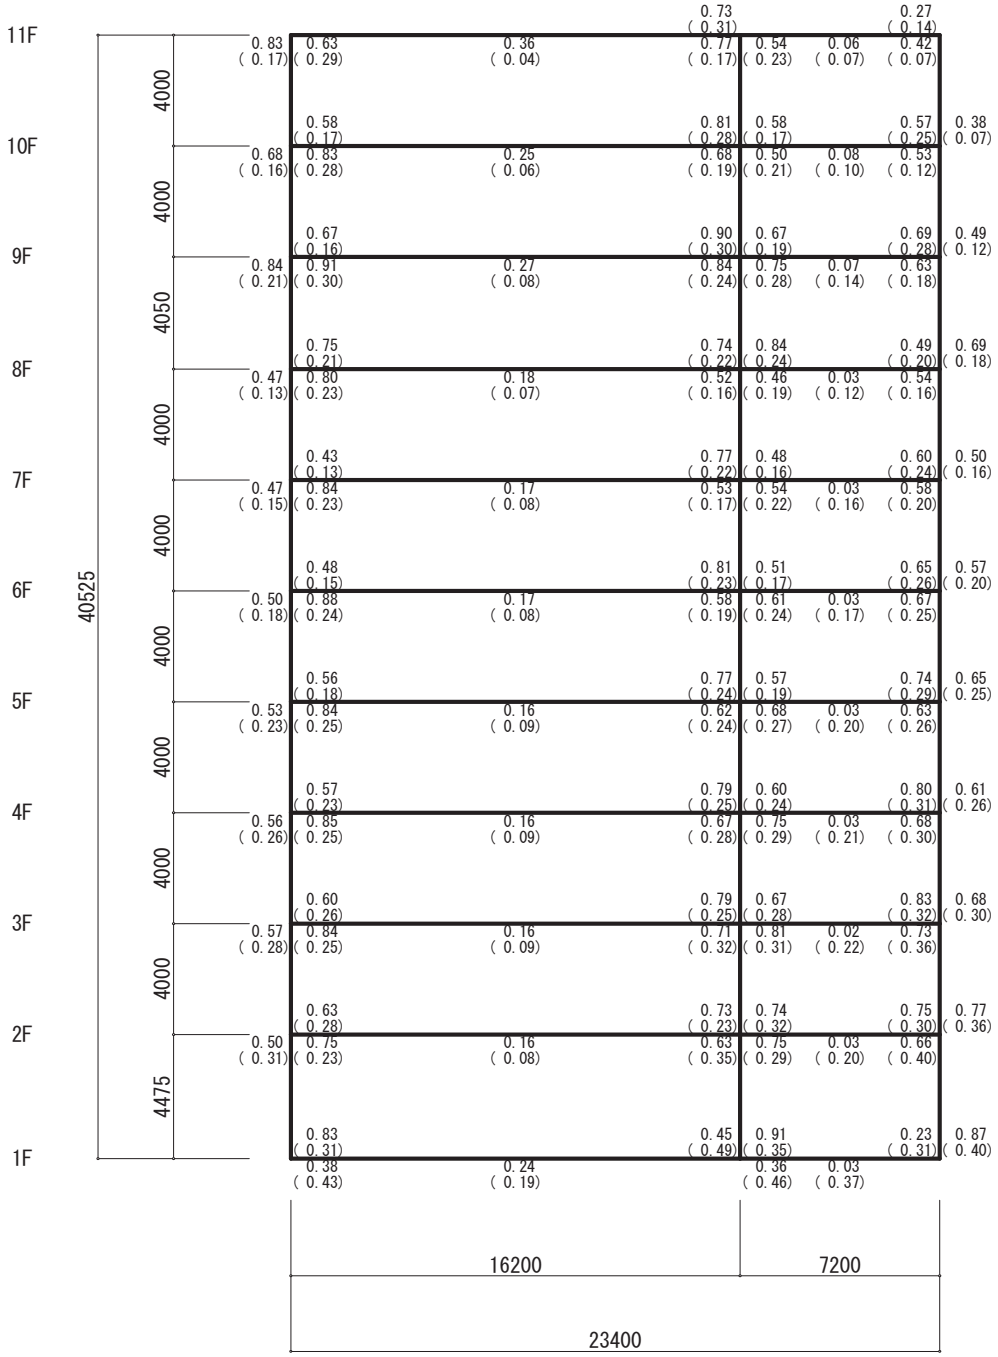
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

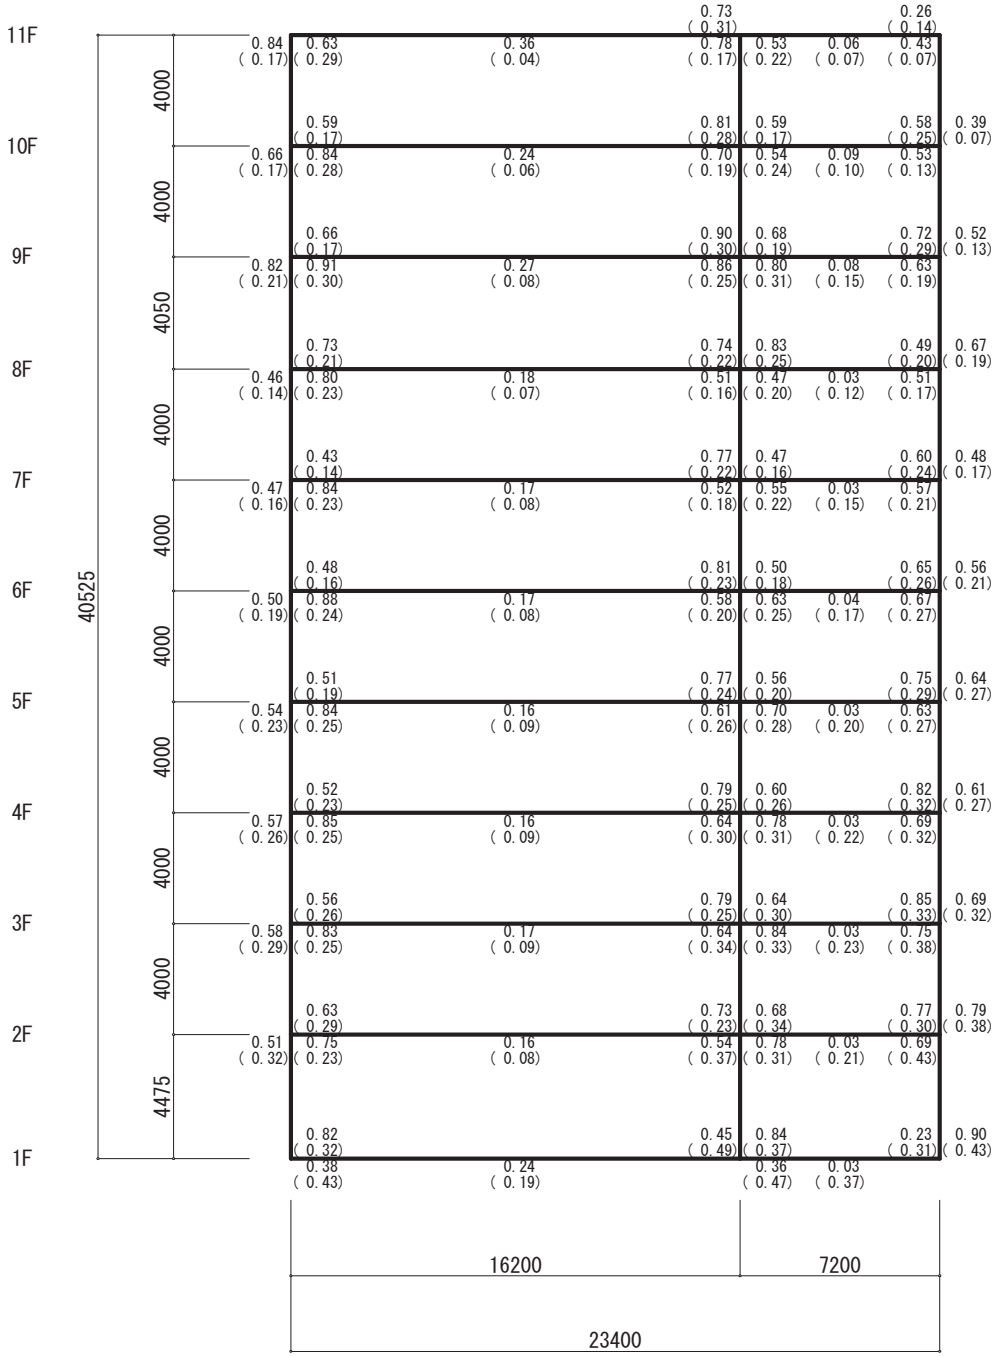
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

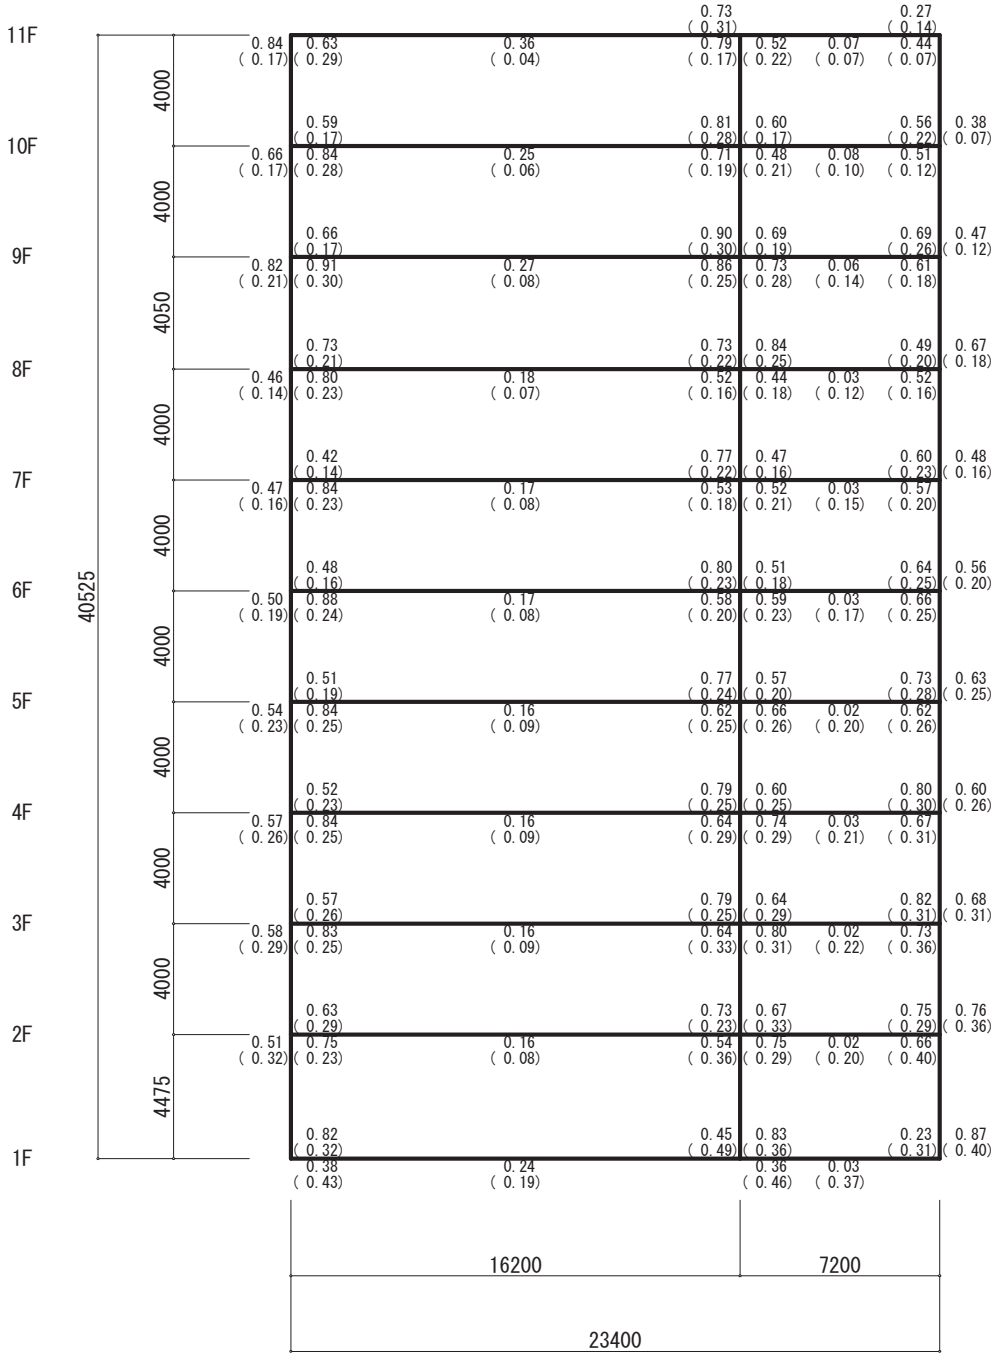
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

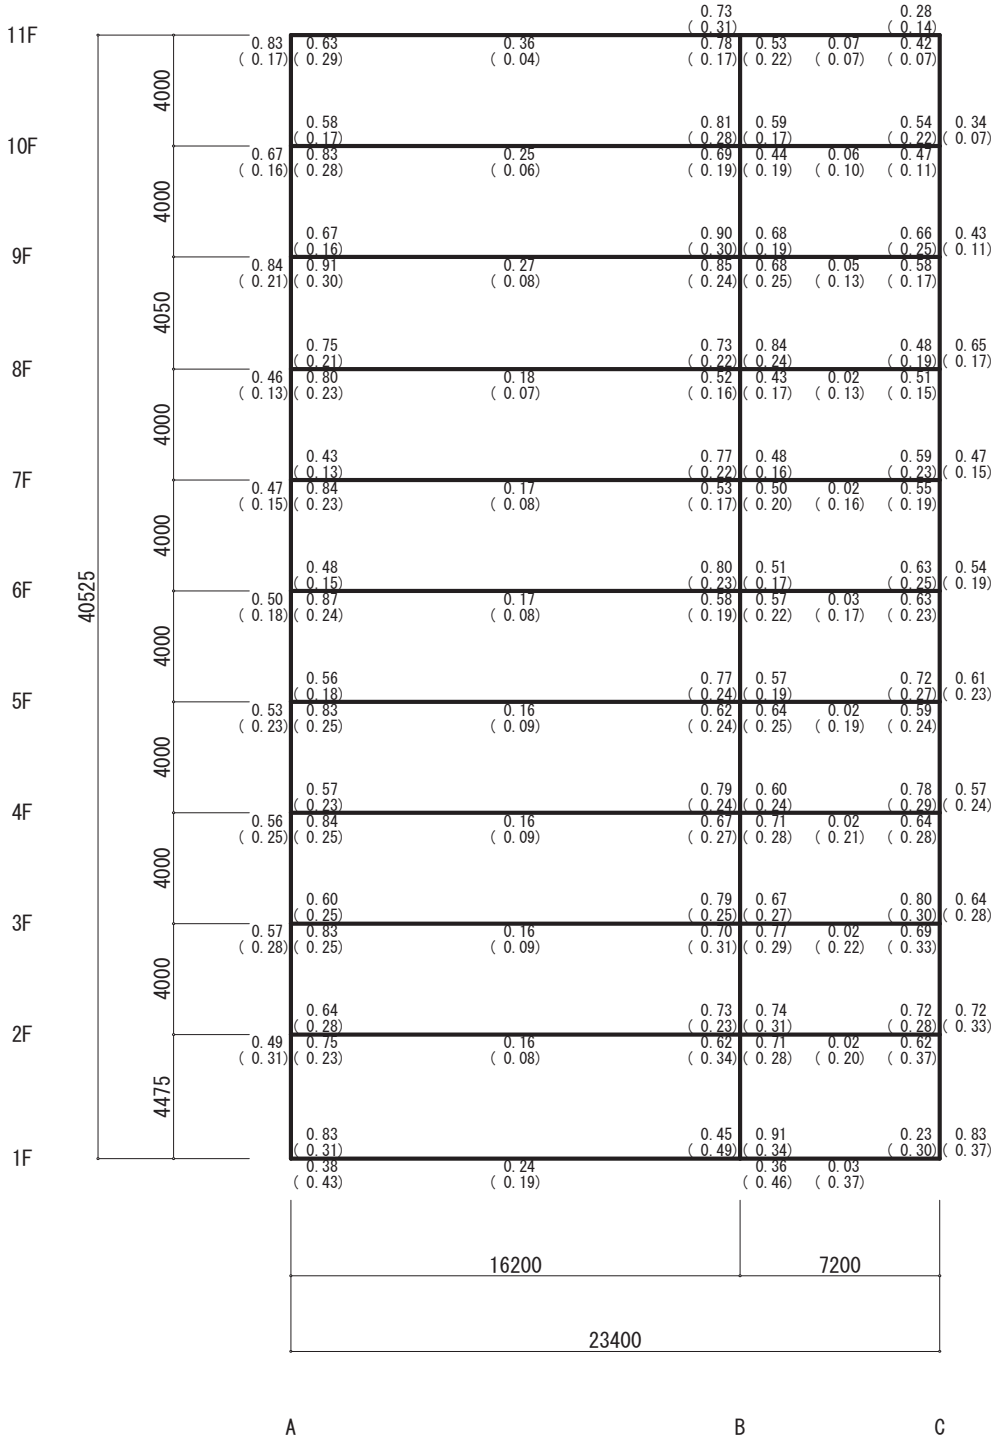
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

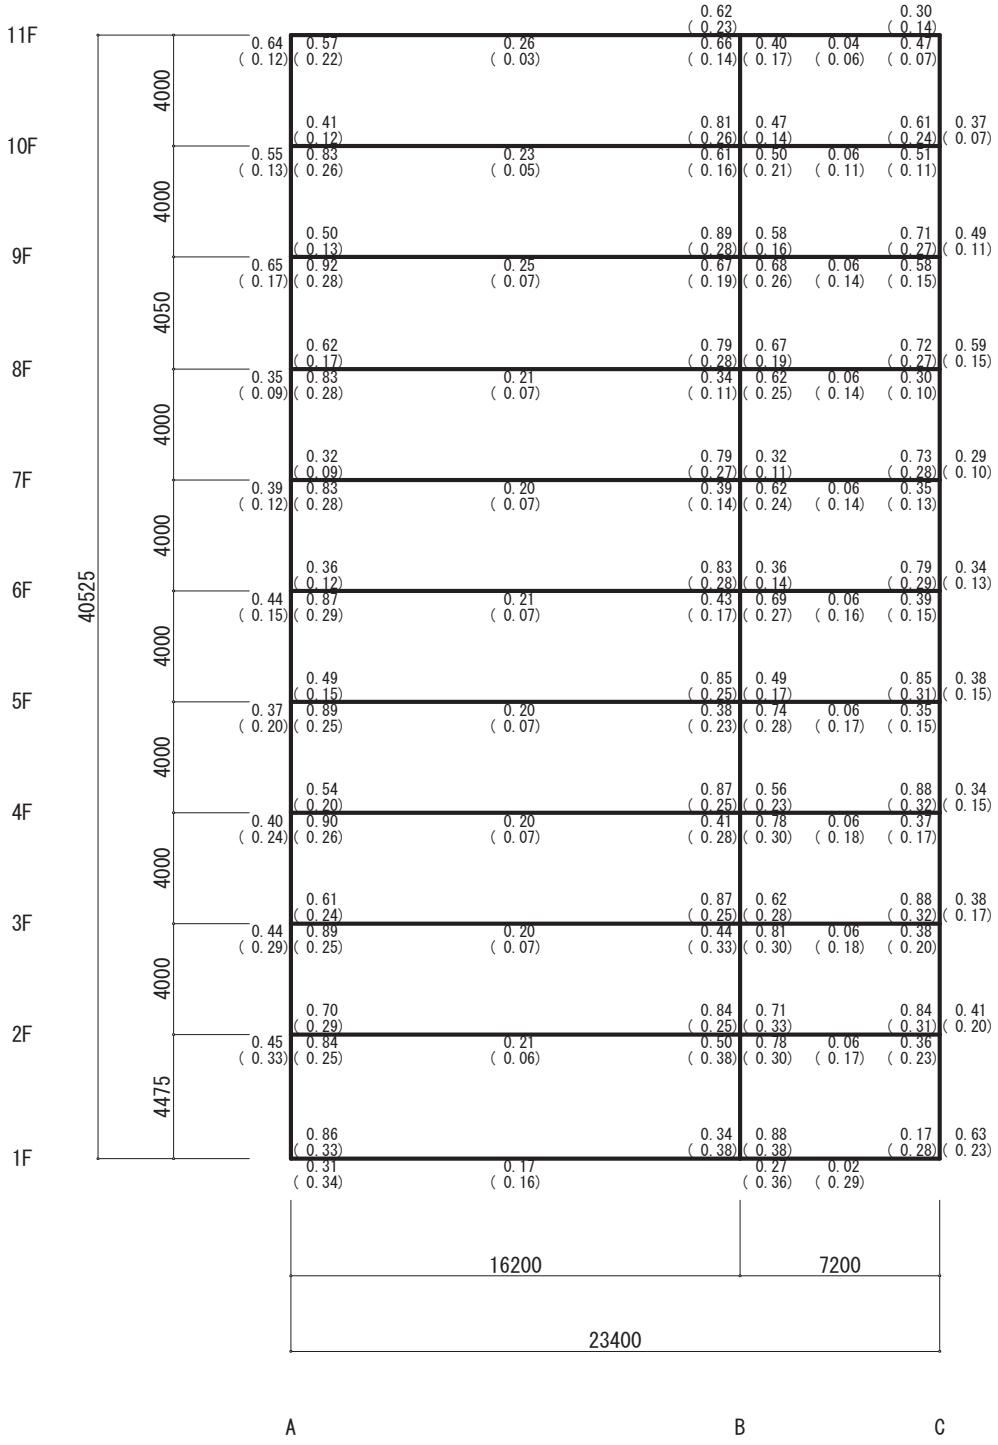
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

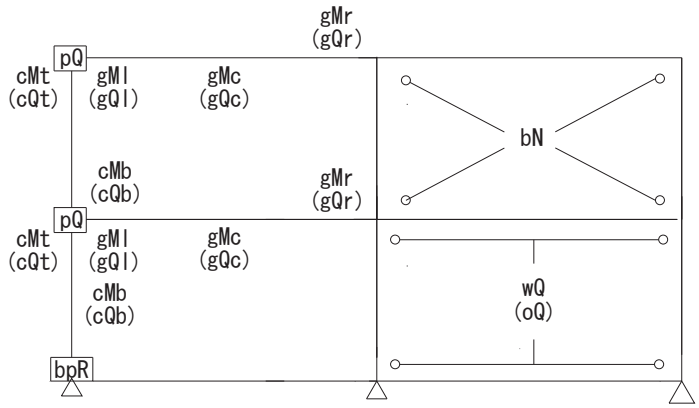



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

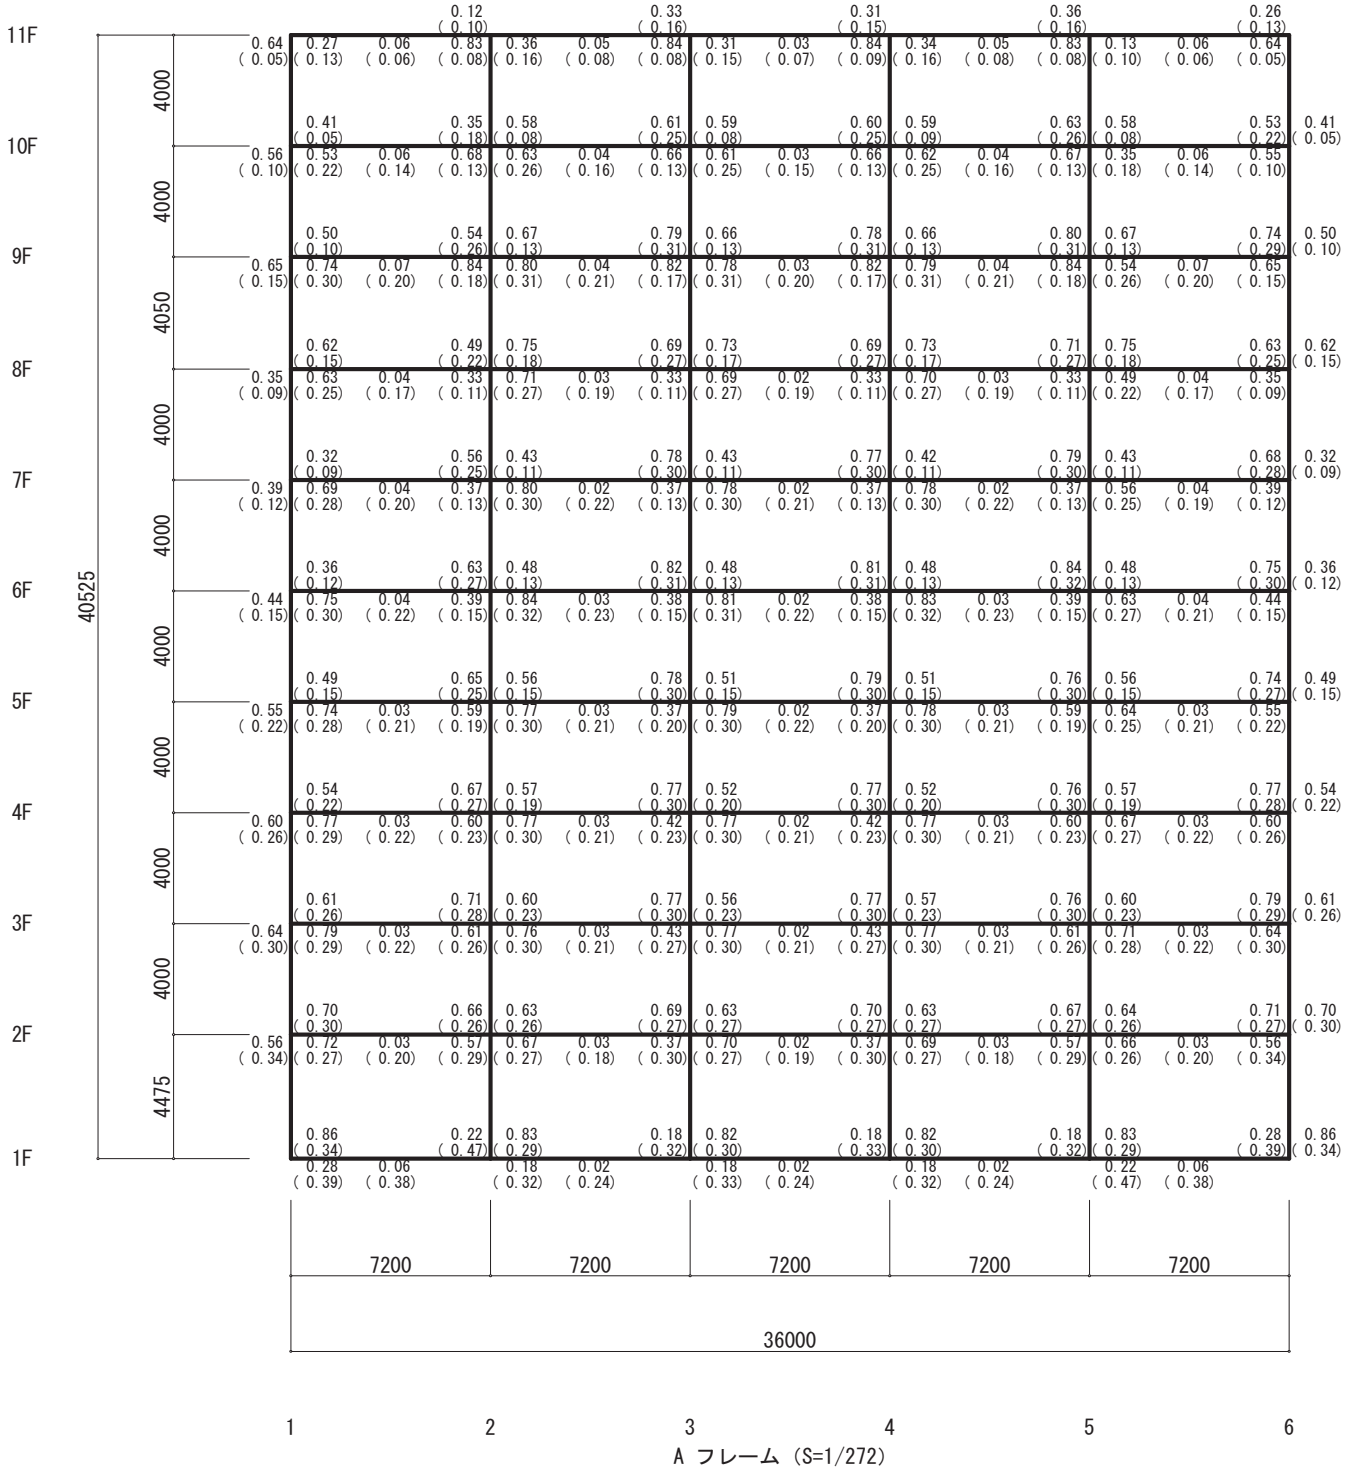
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

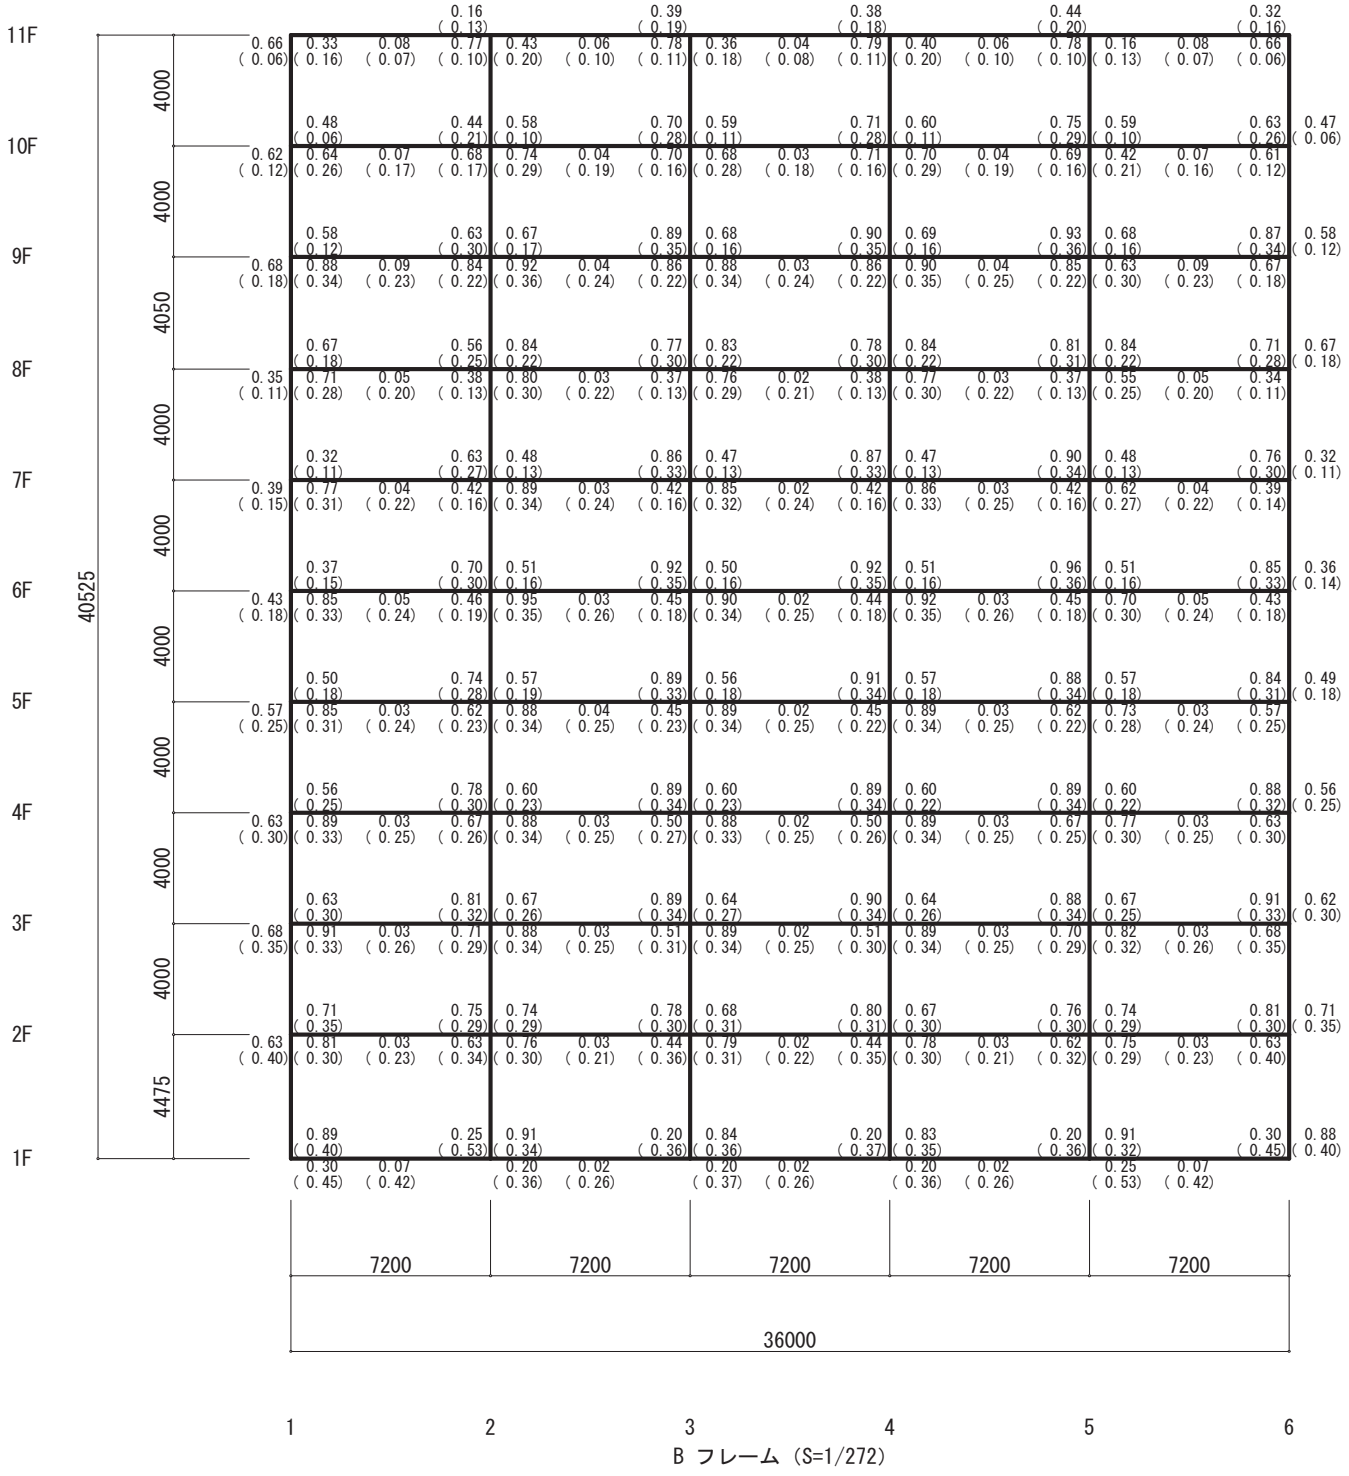
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

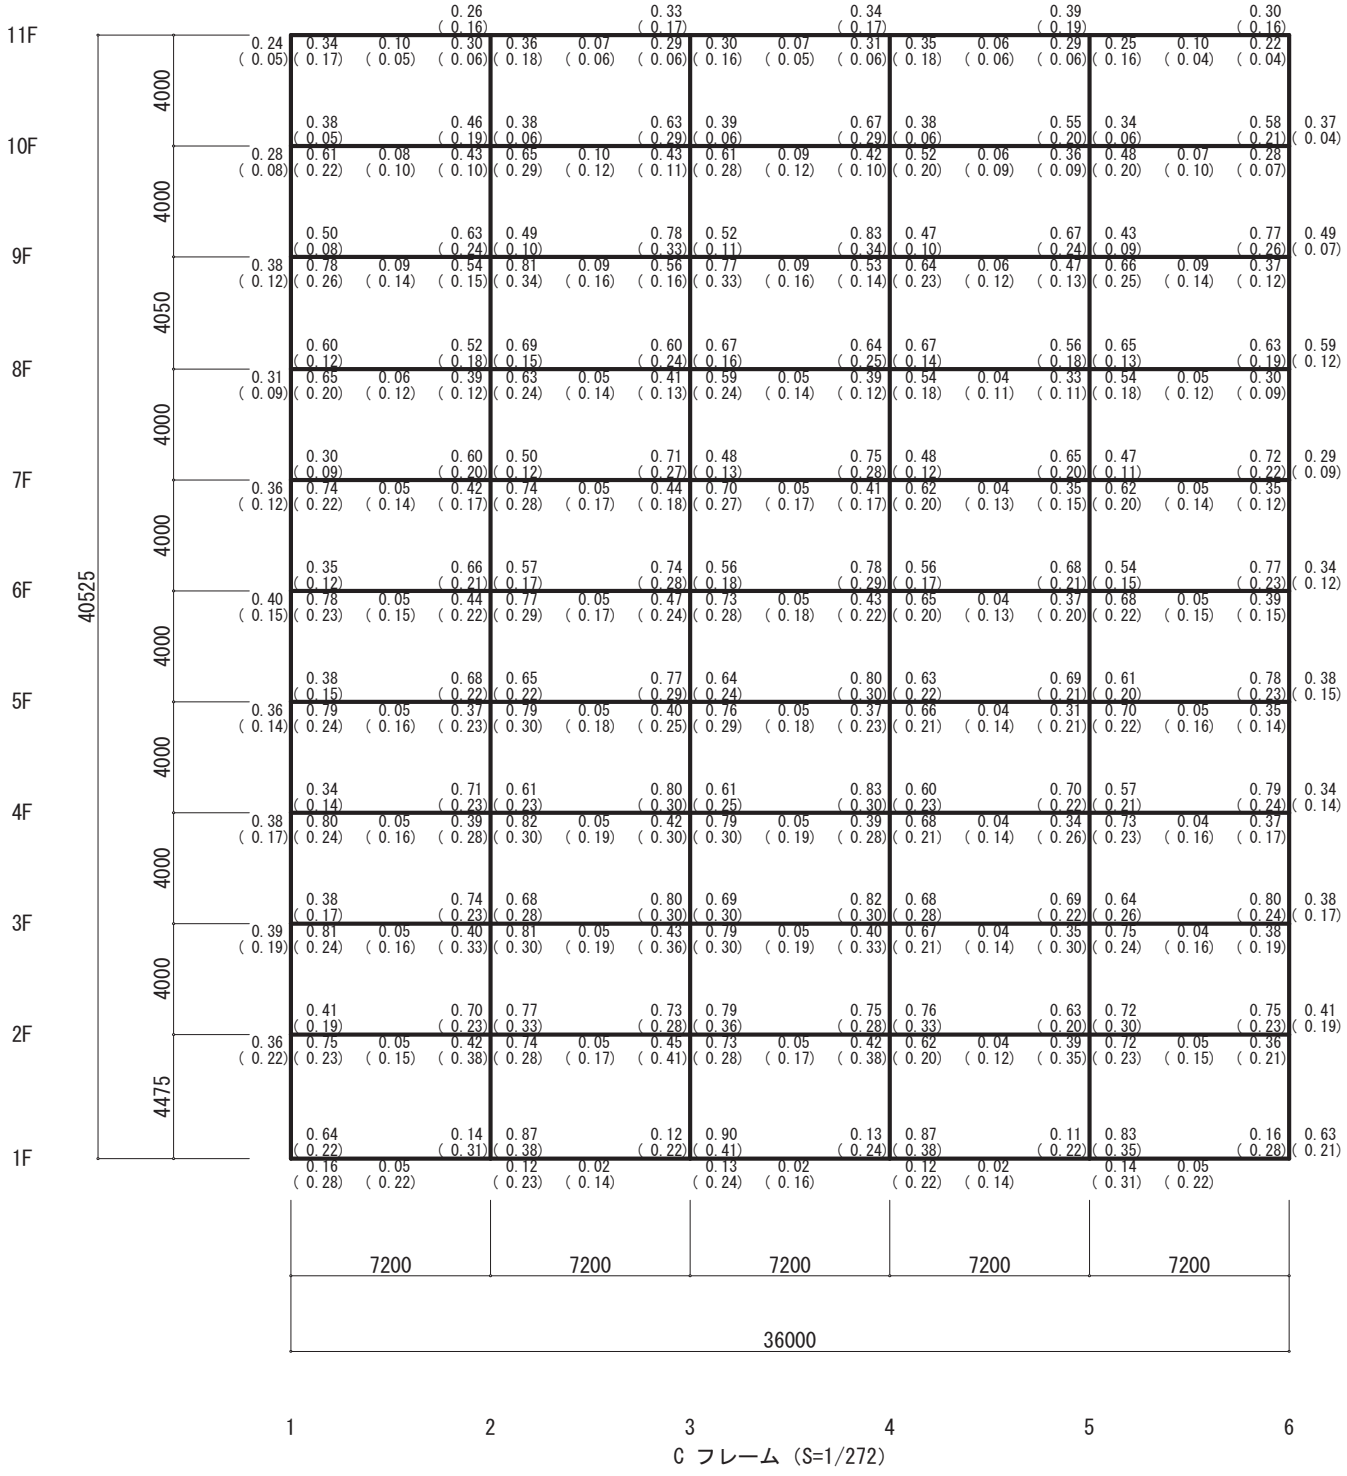
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

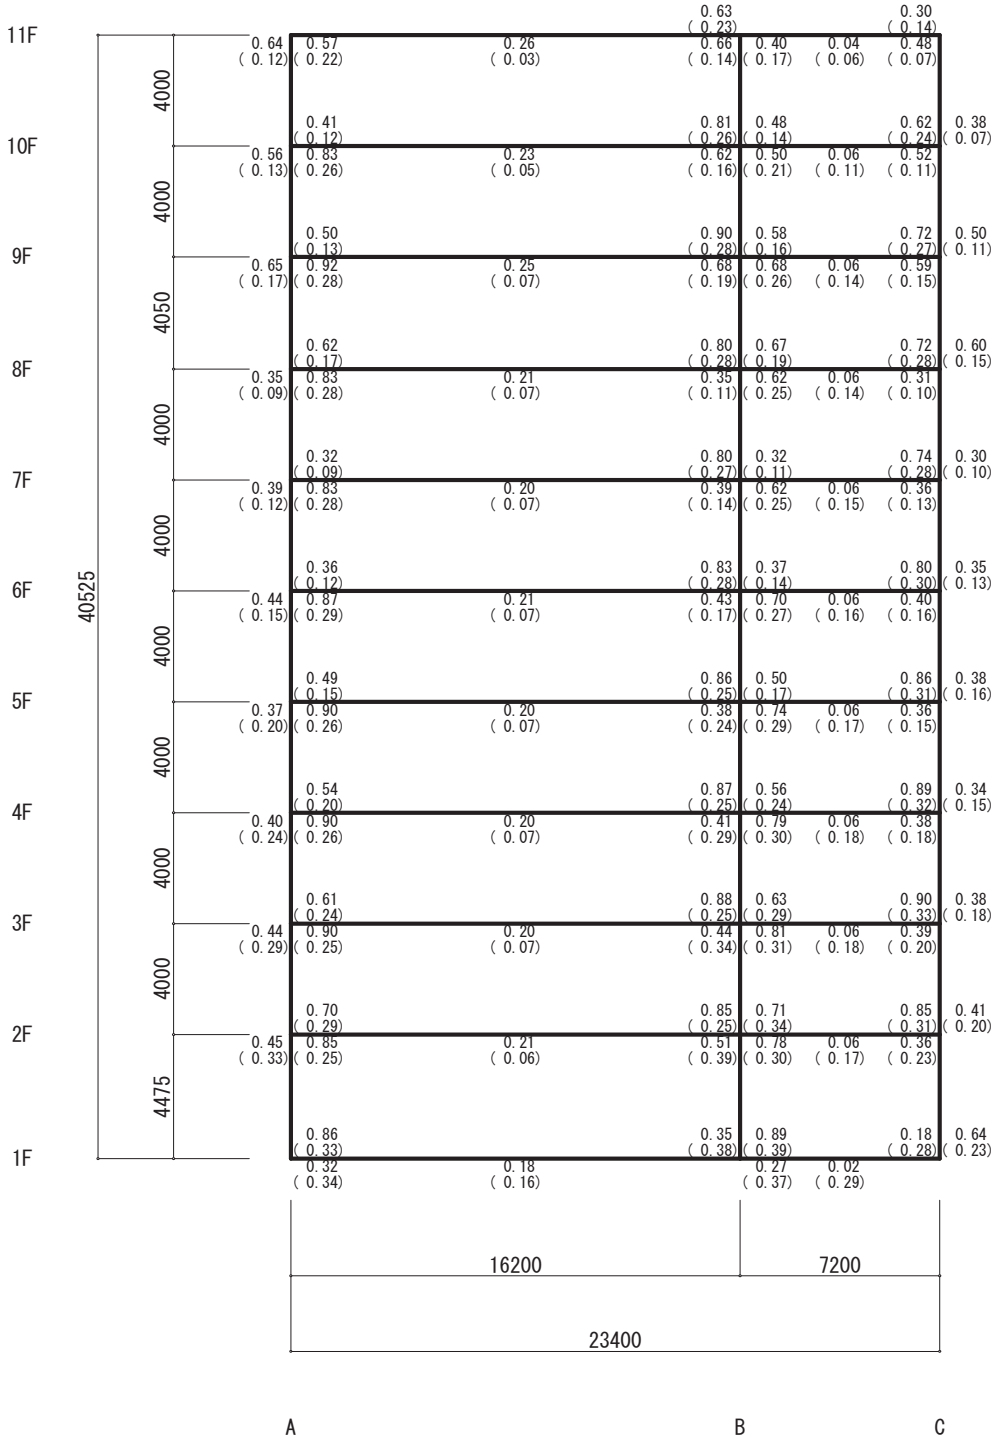
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

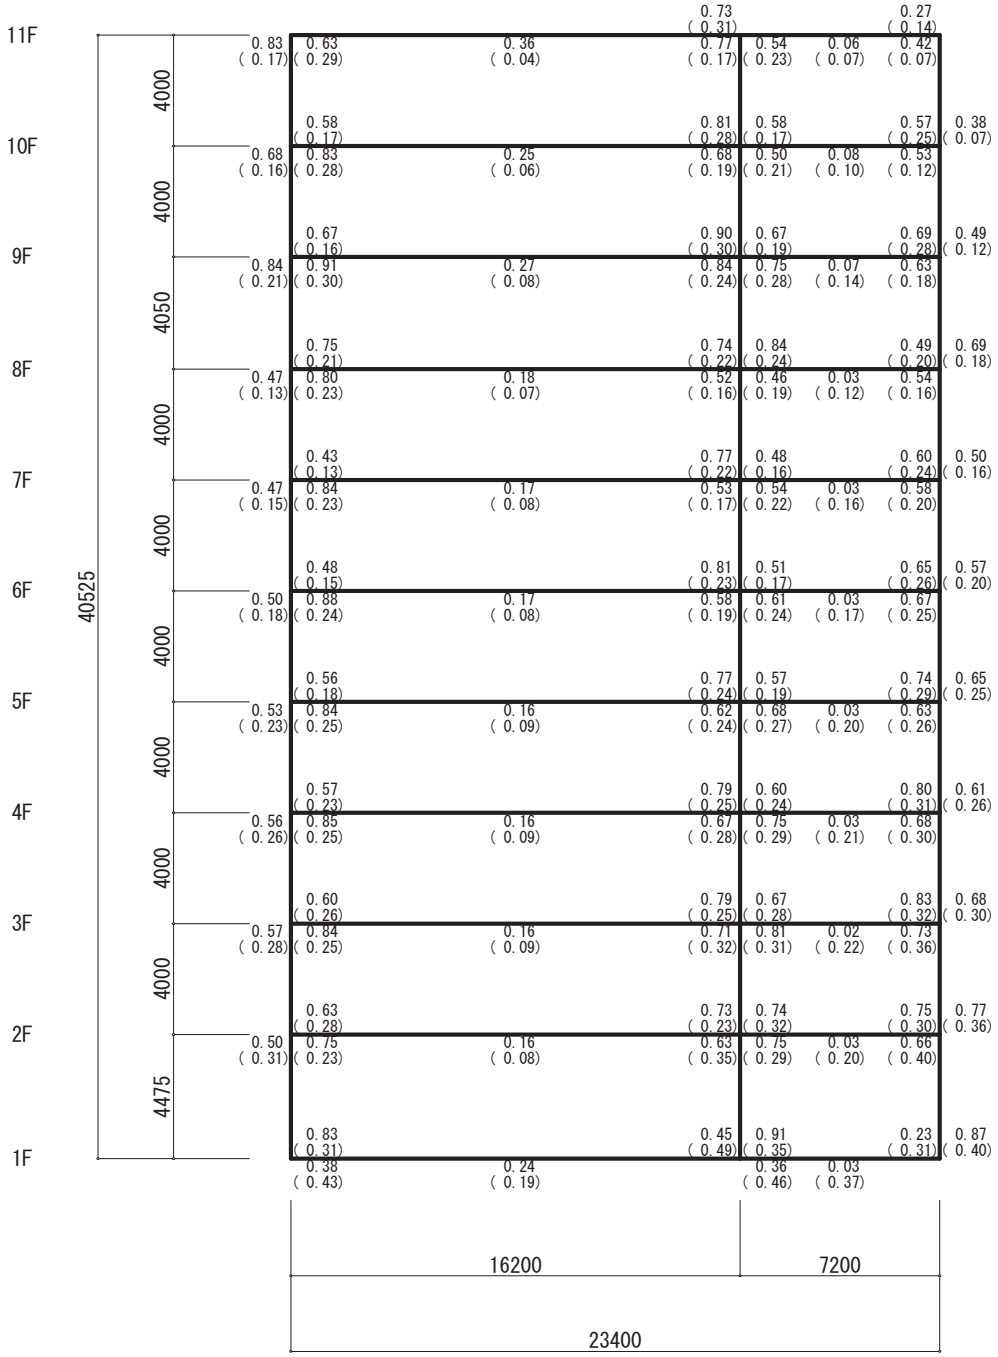
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40525
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
16200
7200
23400
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

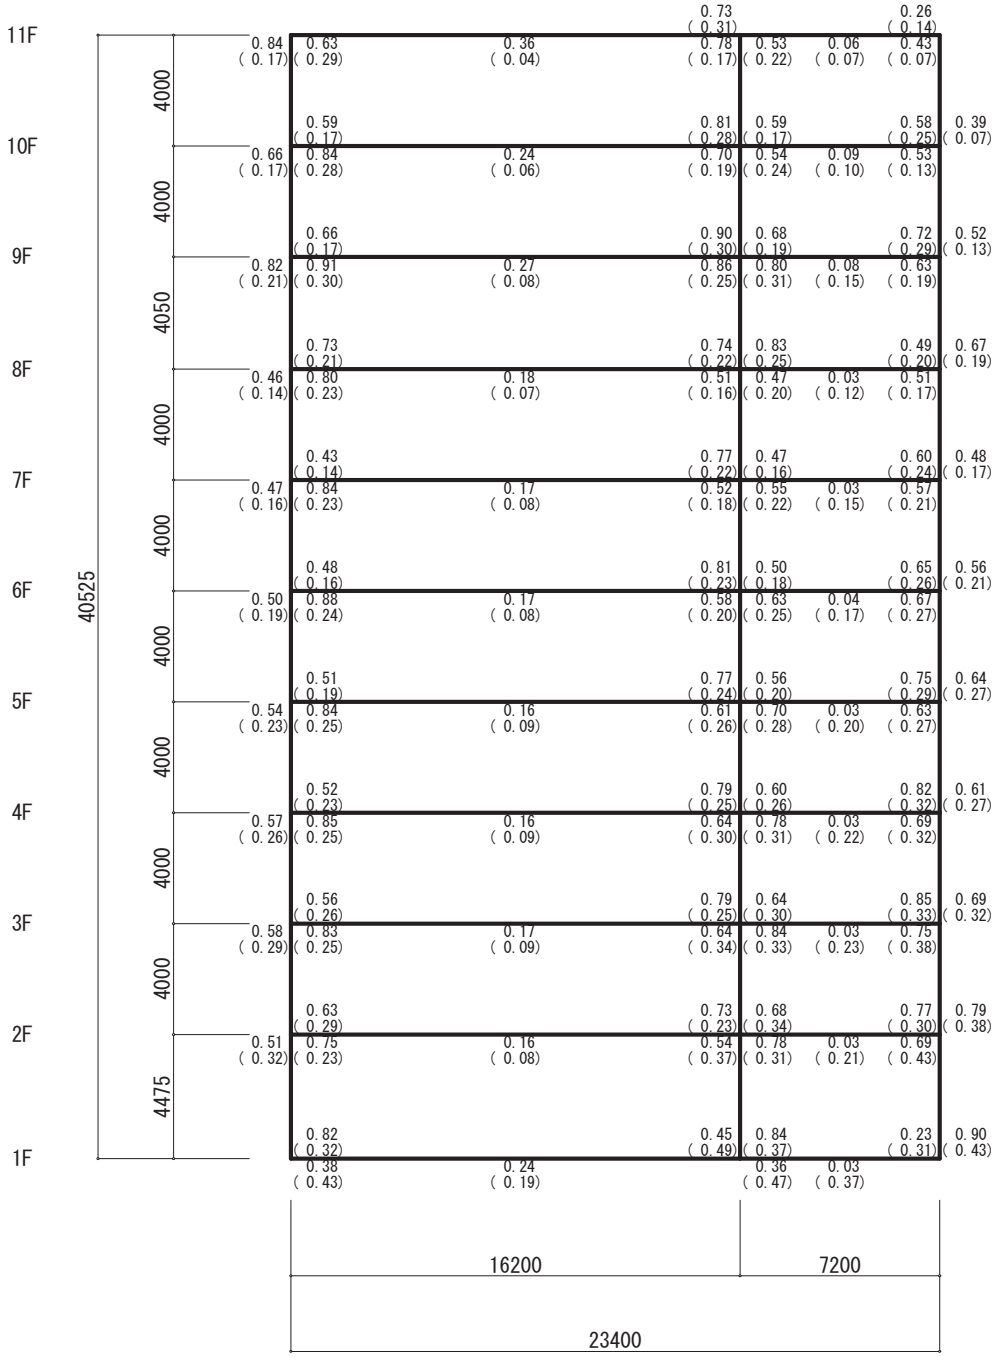
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

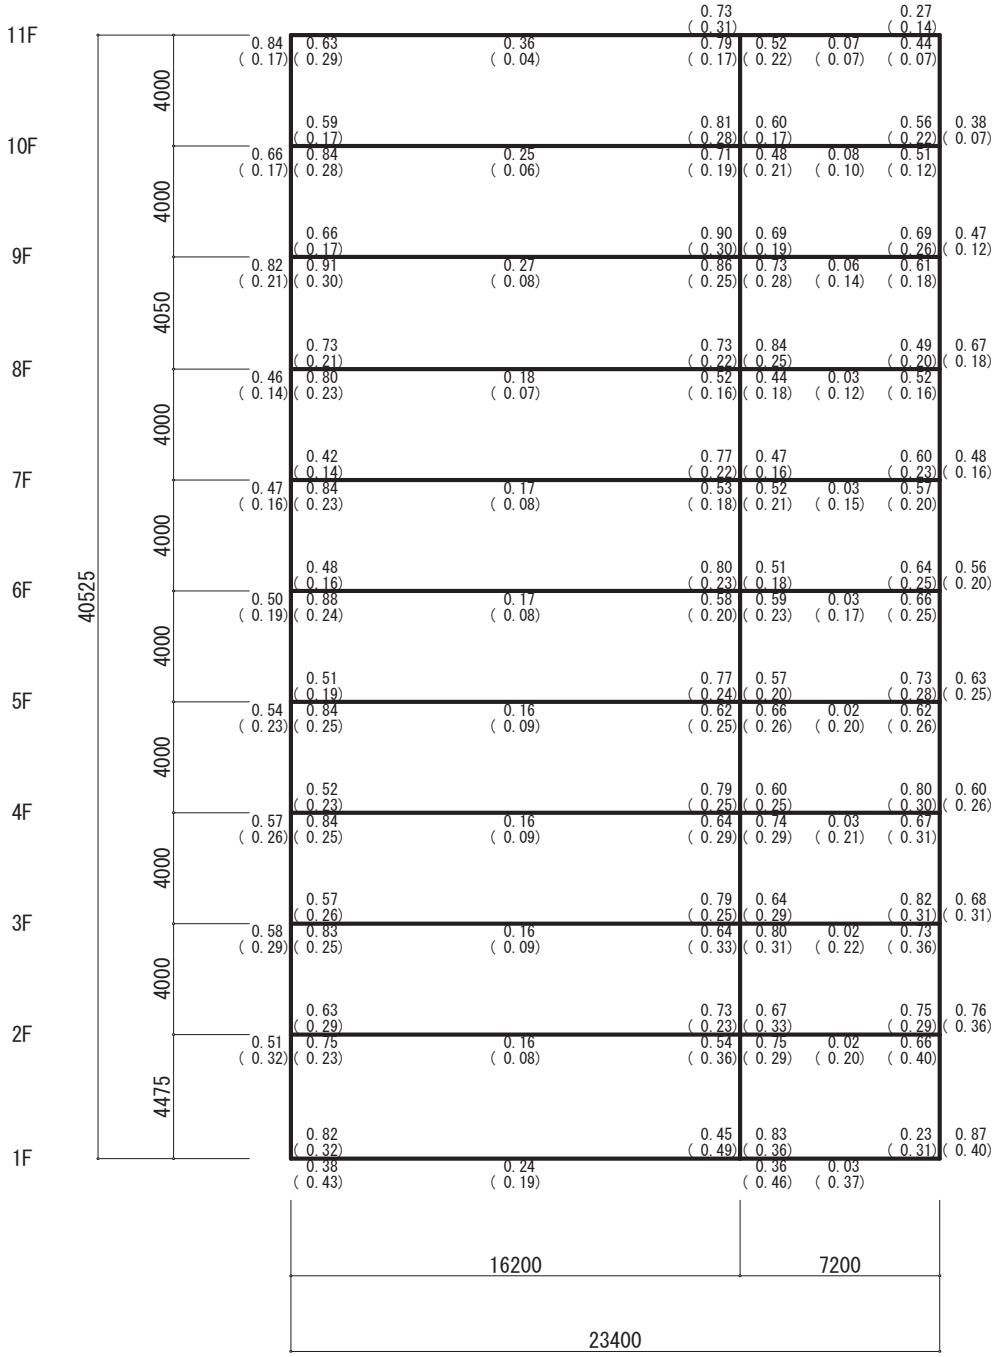
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

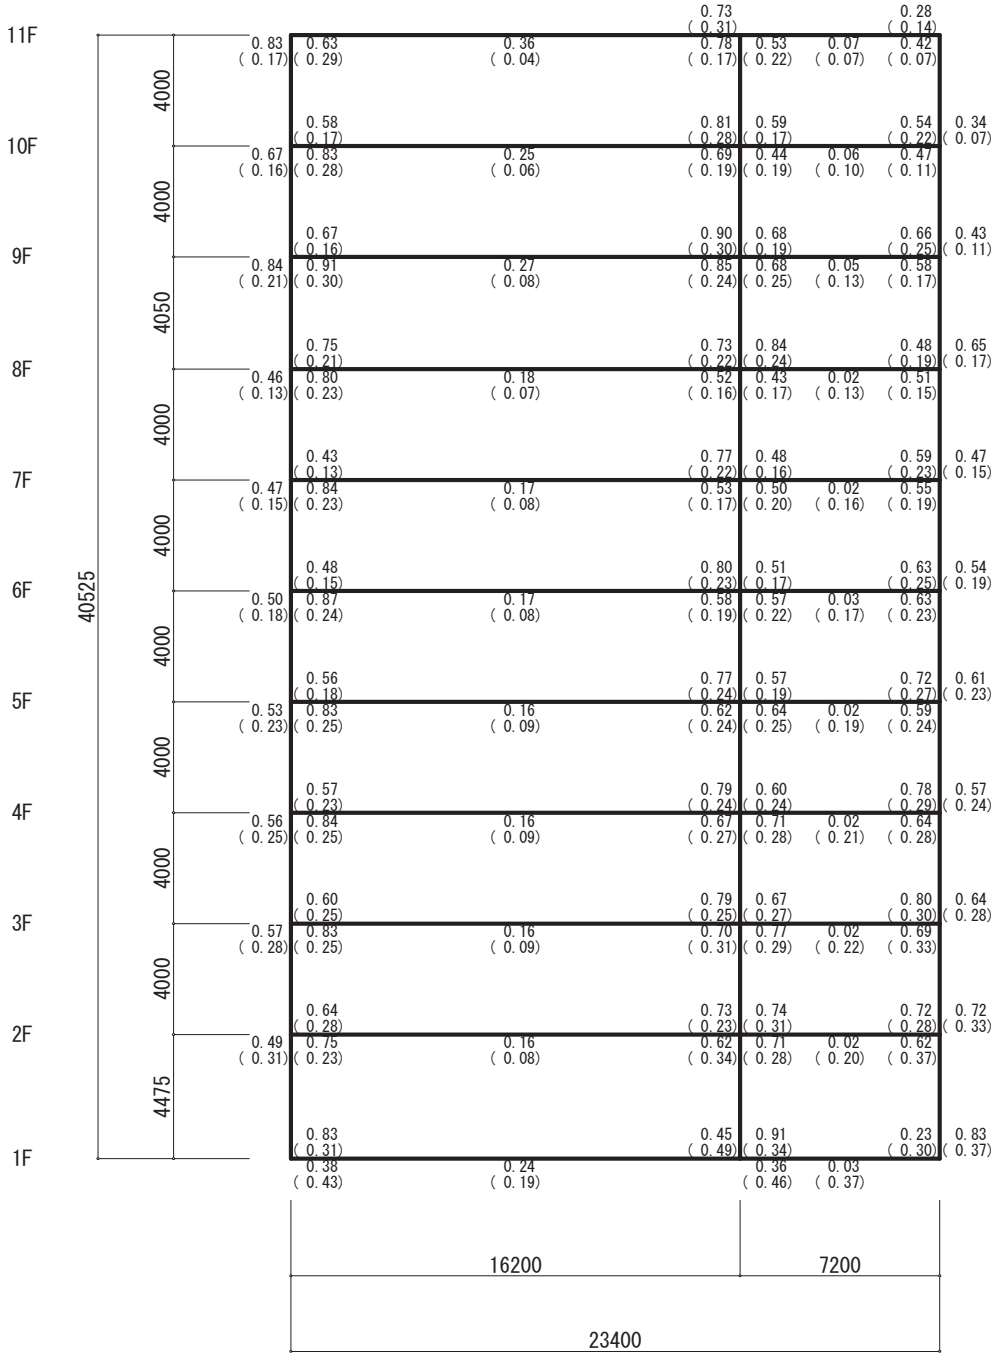
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4475
40525
16200
7200
23400
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

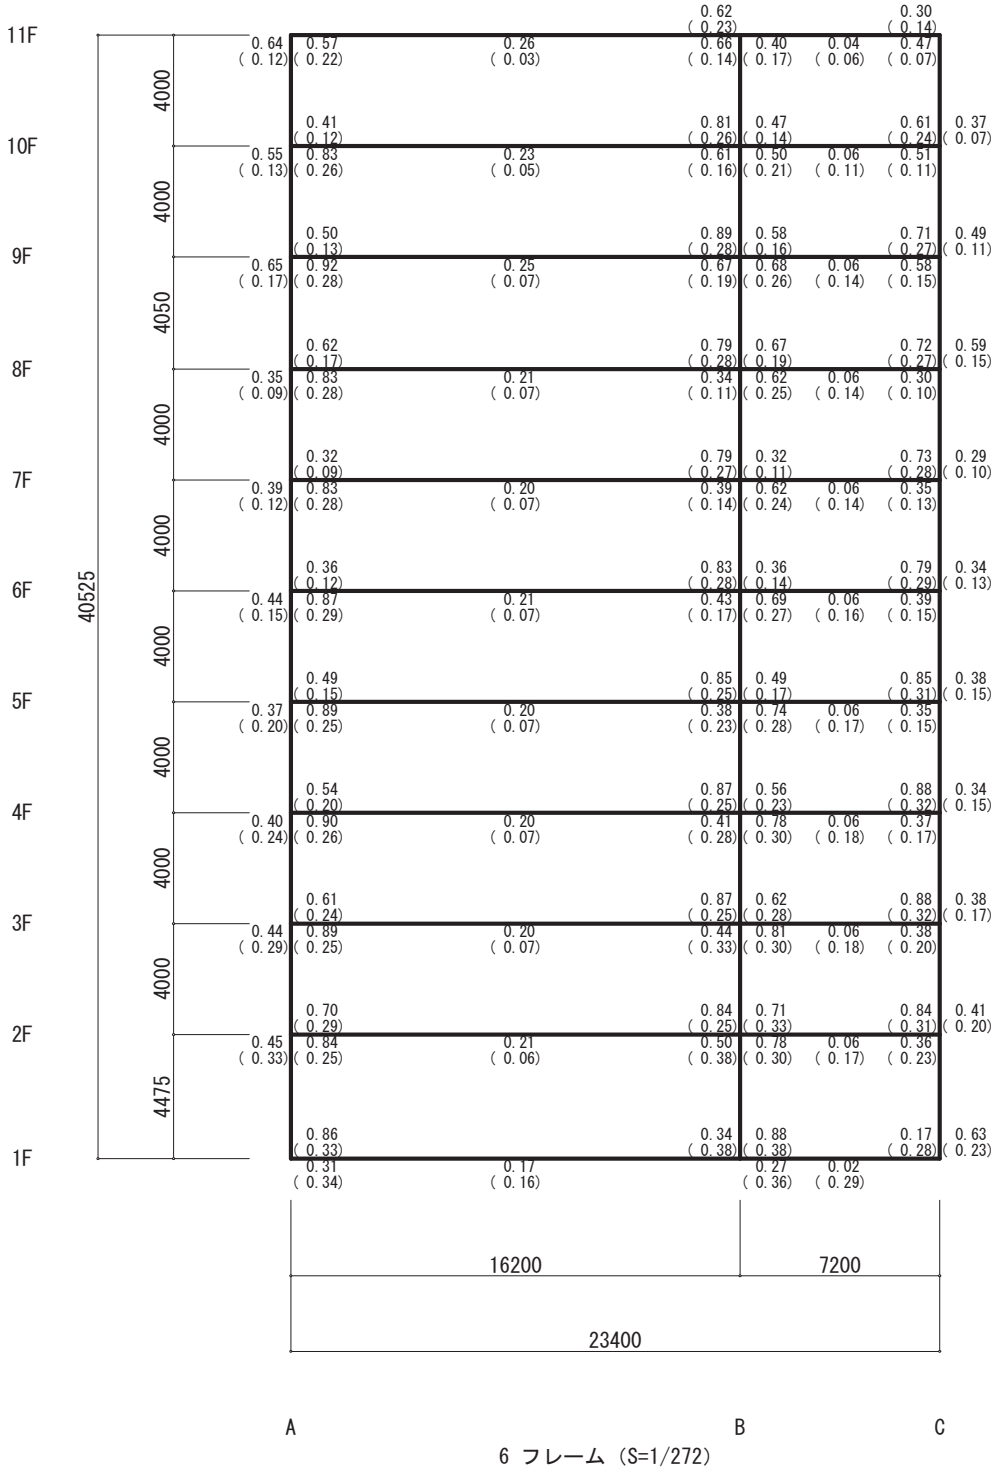

6 フレーム (S=1/272)

A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

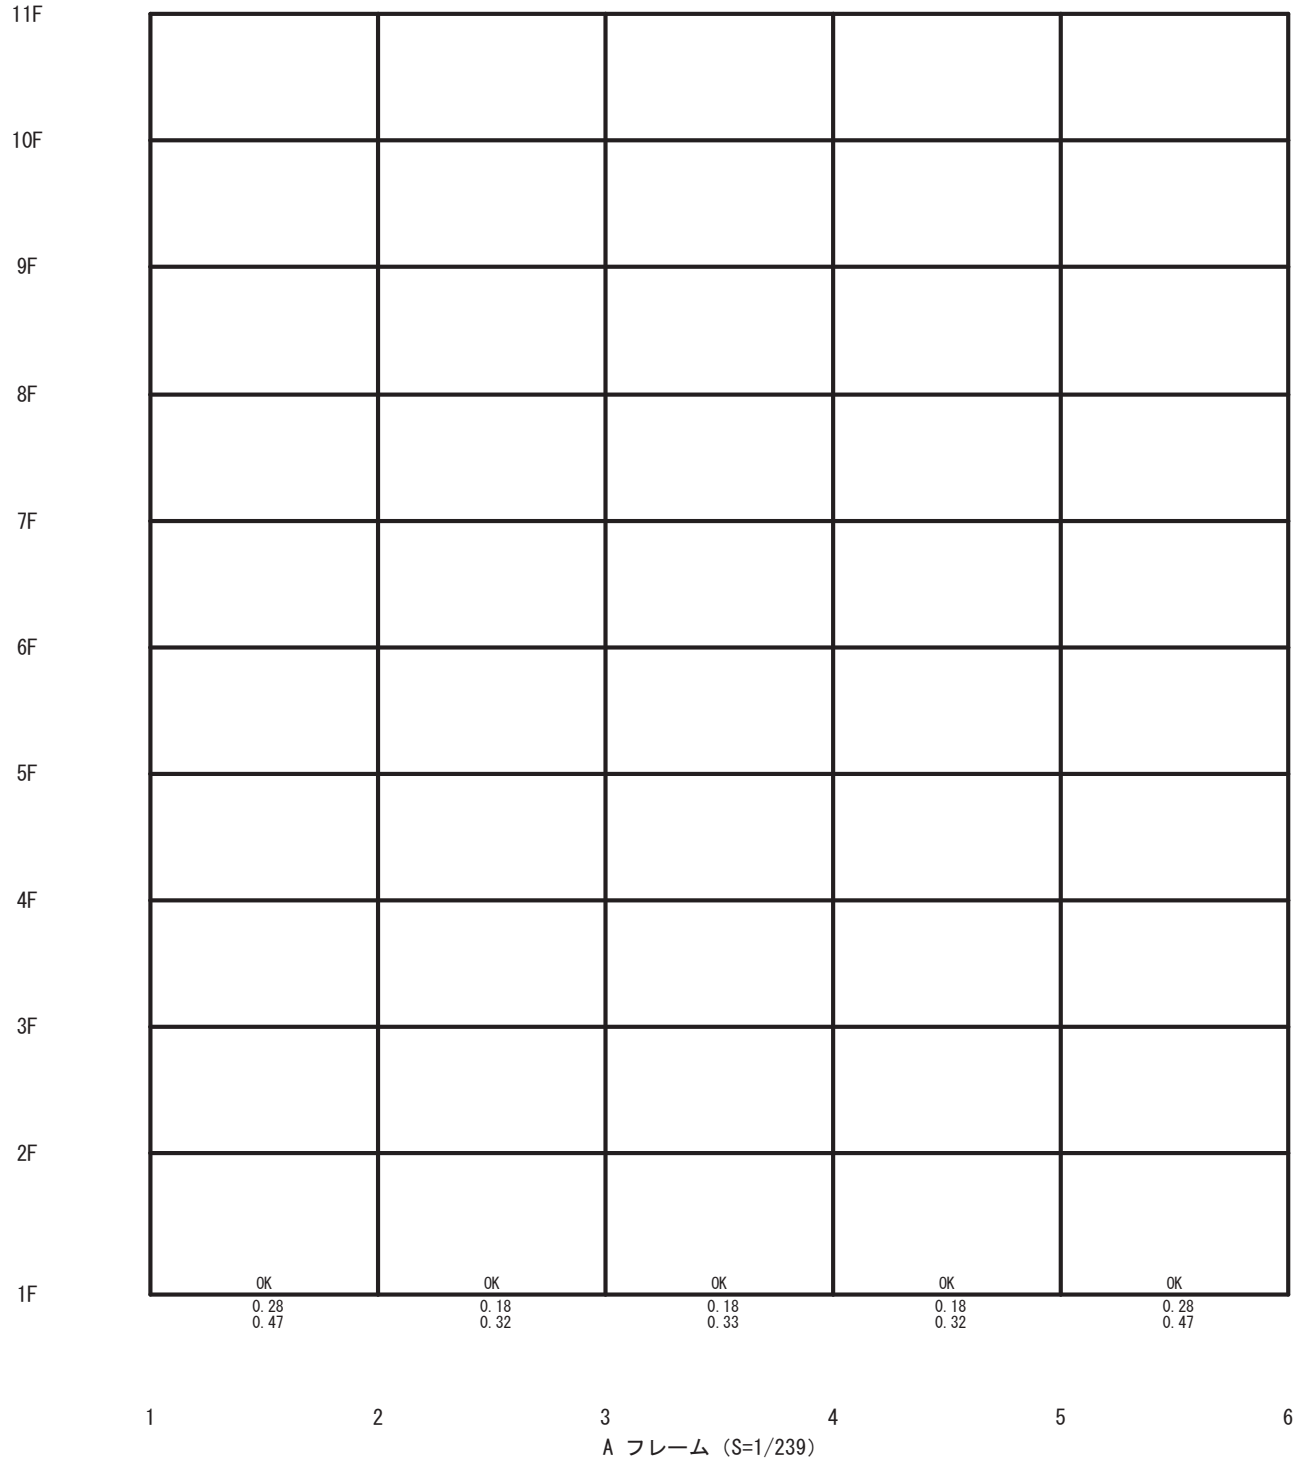
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.28
0.47
OK
0.18
0.32
OK
0.18
0.33
OK
0.18
0.32
OK
0.28
0.47
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

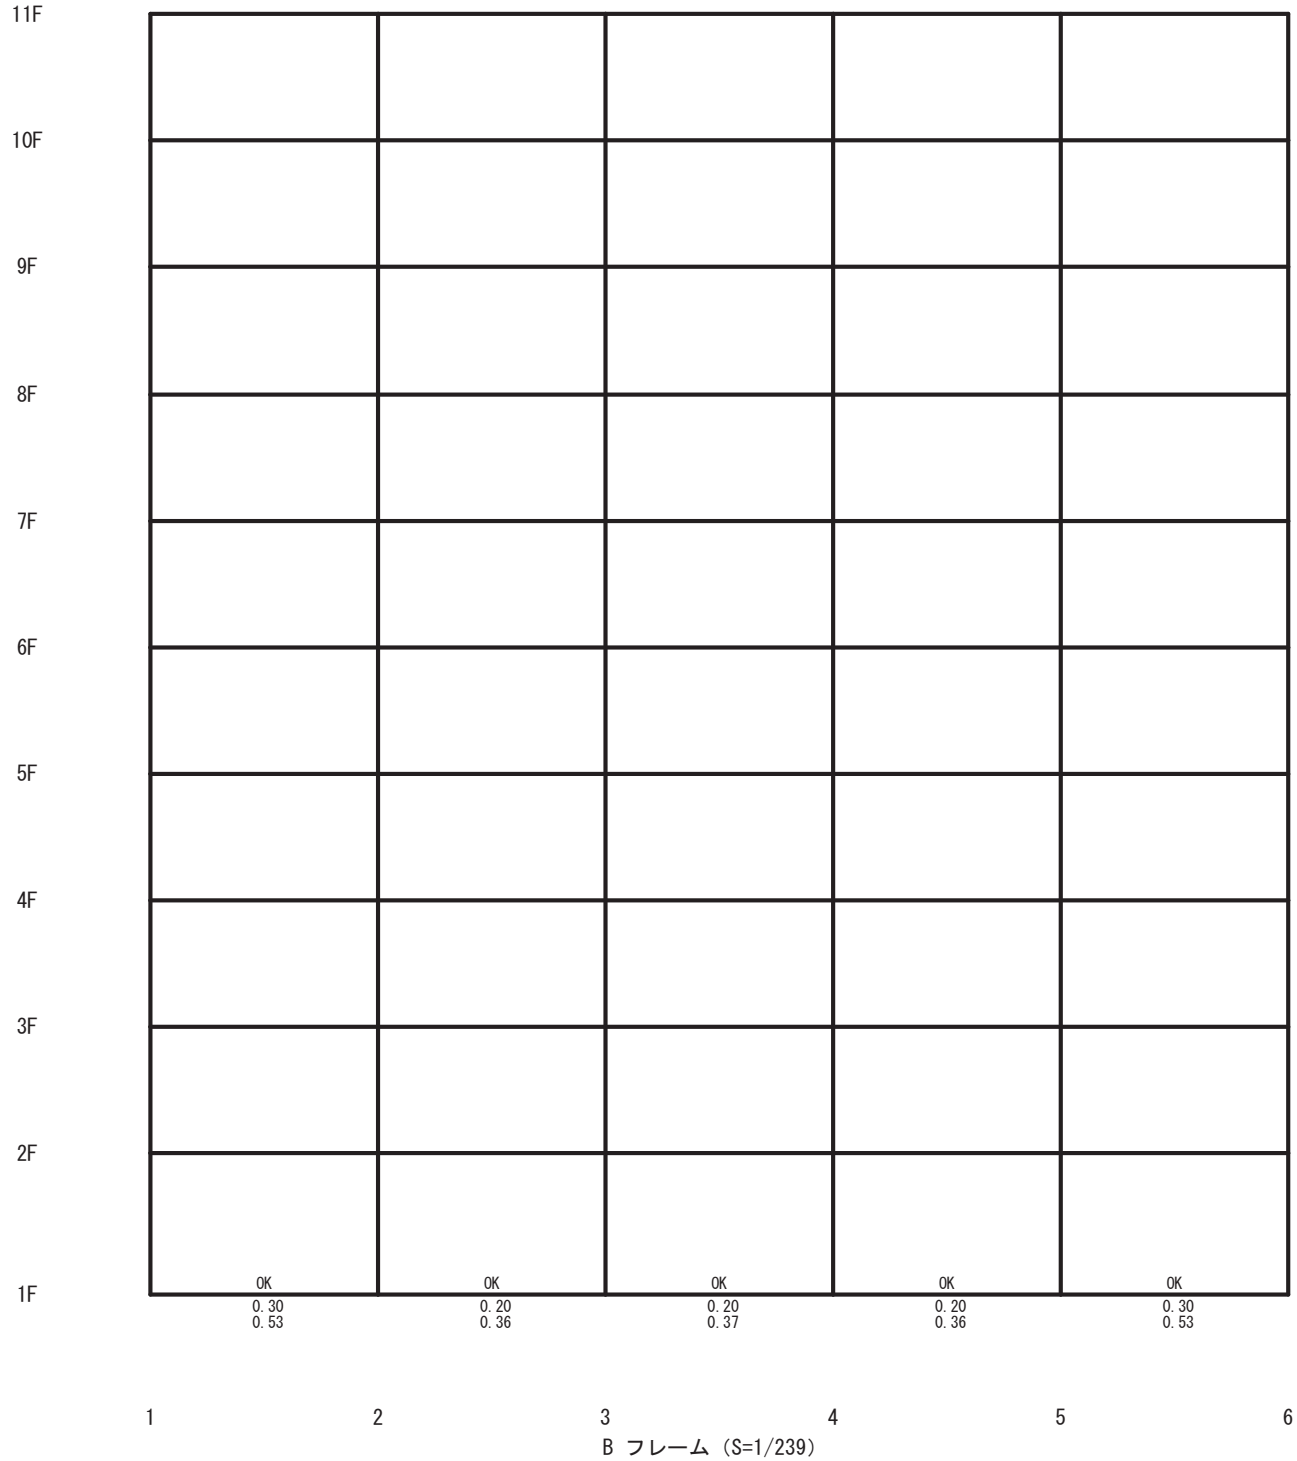
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.30
0.53
OK
0.20
0.36
OK
0.20
0.37
OK
0.20
0.36
OK
0.30
0.53
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

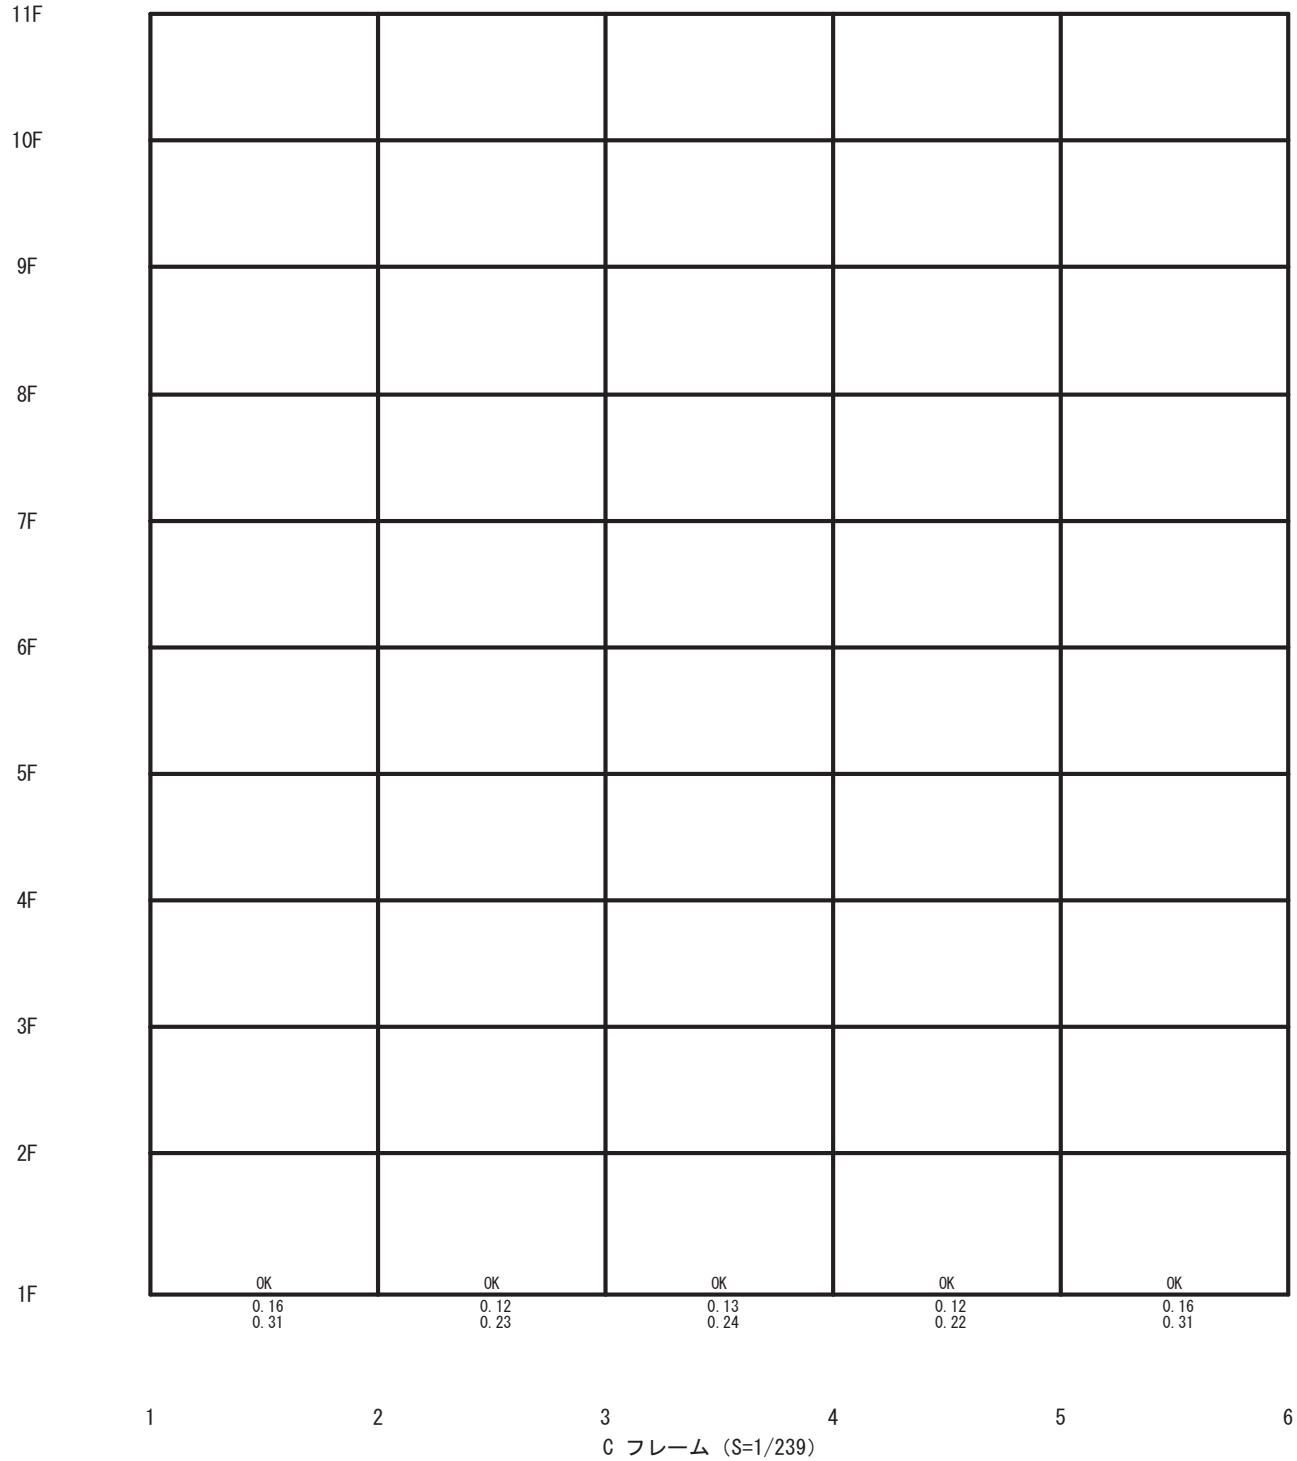
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.16
0.31
OK
0.12
0.23
OK
0.13
0.24
OK
0.12
0.22
OK
0.16
0.31
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

1 フレーム（S=1/239）

2 フレーム (S=1/239)

3 フレーム (S=1/239)

4 フレーム (S=1/239)

5 フレーム (S=1/239)

6 フレーム（S=1/239）

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

	1	2	3	4	5	6
11F		OK 0.27 0.13	OK 0.36 0.16	OK 0.31 0.15	OK 0.36 0.16	OK 0.26 0.13
10F		OK 0.53 0.22	OK 0.63 0.26	OK 0.61 0.25	OK 0.63 0.26	OK 0.53 0.22
9F		OK 0.74 0.30	OK 0.80 0.31	OK 0.78 0.31	OK 0.80 0.31	OK 0.74 0.29
8F		OK 0.63 0.25	OK 0.71 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.63 0.25
7F		OK 0.69 0.28	OK 0.80 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.68 0.28
6F		OK 0.75 0.30	OK 0.84 0.32	OK 0.81 0.31	OK 0.84 0.32	OK 0.75 0.30
5F		OK 0.74 0.28	OK 0.78 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.74 0.27
4F		OK 0.77 0.29	OK 0.77 0.30	OK 0.77 0.30	OK 0.77 0.30	OK 0.77 0.28
3F		OK 0.79 0.29	OK 0.77 0.30	OK 0.77 0.30	OK 0.77 0.30	OK 0.79 0.29
2F		OK 0.72 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.71 0.27
1F						

A フレーム (S=1/239)

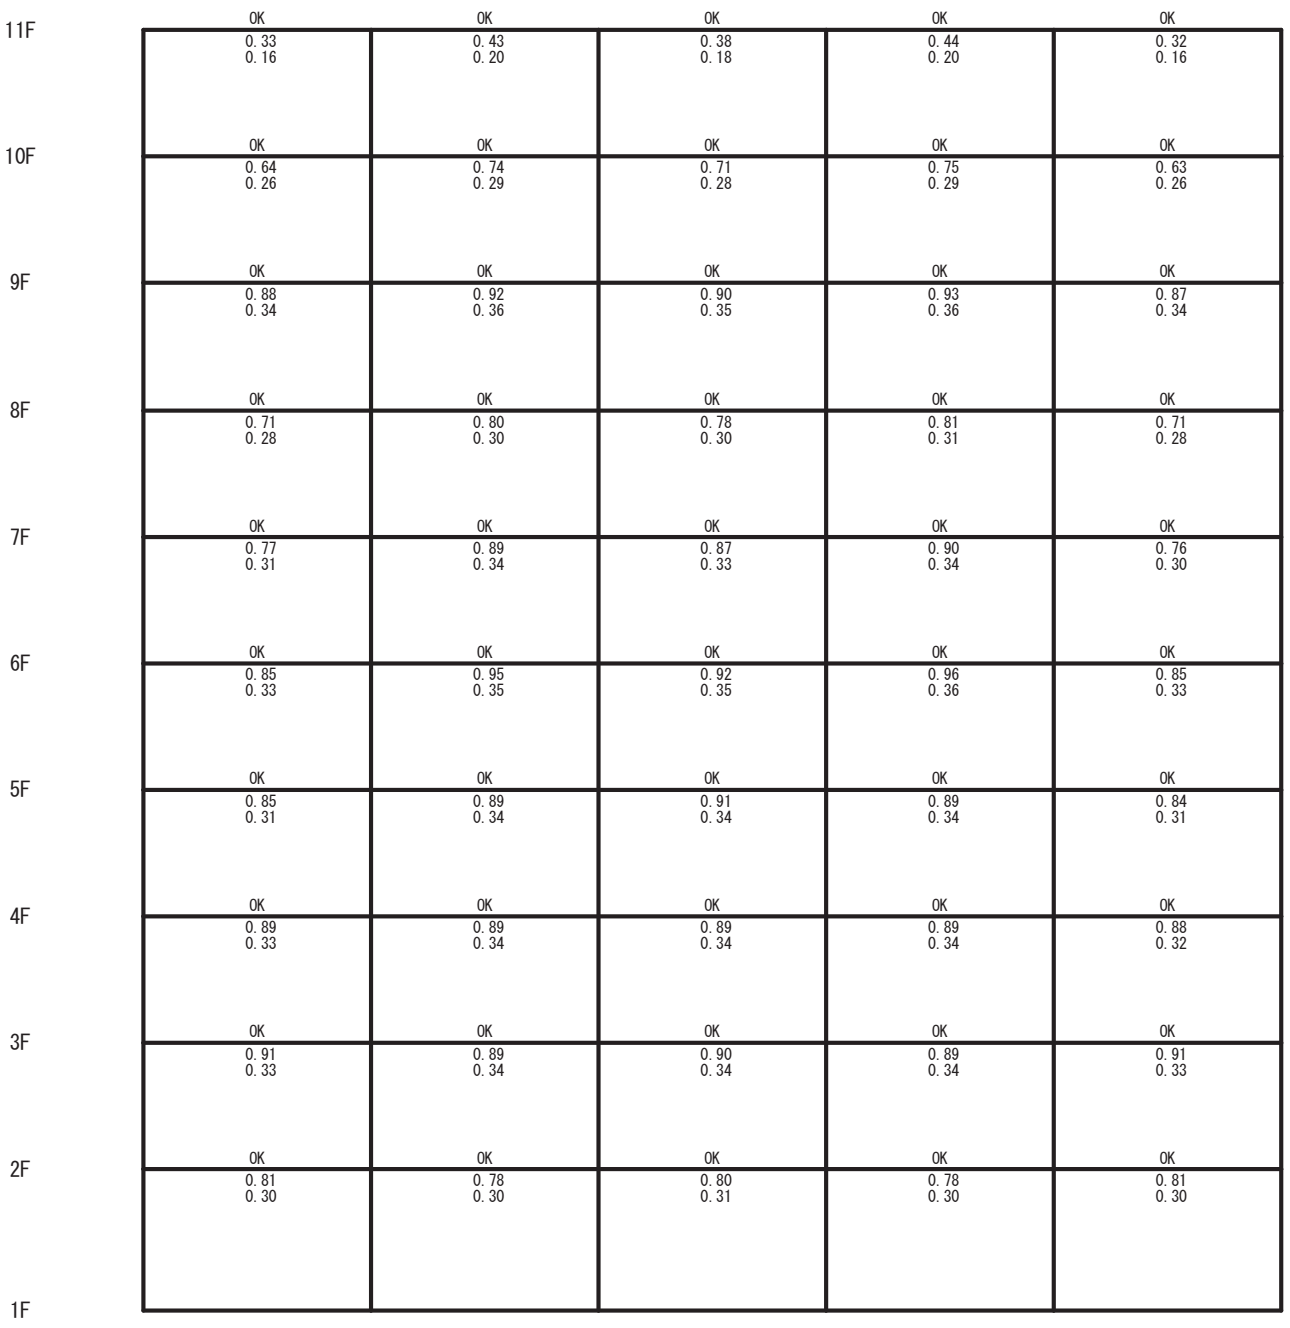
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.33
0.16
0.43
0.20
0.38
0.18
0.44
0.20
0.32
0.16
0.64
0.26
0.74
0.29
0.71
0.28
0.75
0.29
0.63
0.26
0.88
0.34
0.92
0.36
0.90
0.35
0.93
0.36
0.87
0.34
0.71
0.28
0.80
0.30
0.78
0.30
0.81
0.31
0.71
0.28
0.77
0.31
0.89
0.34
0.87
0.33
0.90
0.34
0.76
0.30
0.85
0.33
0.95
0.35
0.92
0.35
0.96
0.36
0.85
0.33
0.85
0.31
0.89
0.34
0.91
0.34
0.89
0.34
0.84
0.31
0.89
0.33
0.89
0.34
0.89
0.34
0.89
0.34
0.88
0.32
0.91
0.33
0.89
0.34
0.90
0.34
0.89
0.34
0.91
0.33
0.81
0.30
0.78
0.30
0.80
0.31
0.78
0.30
0.81
0.30
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

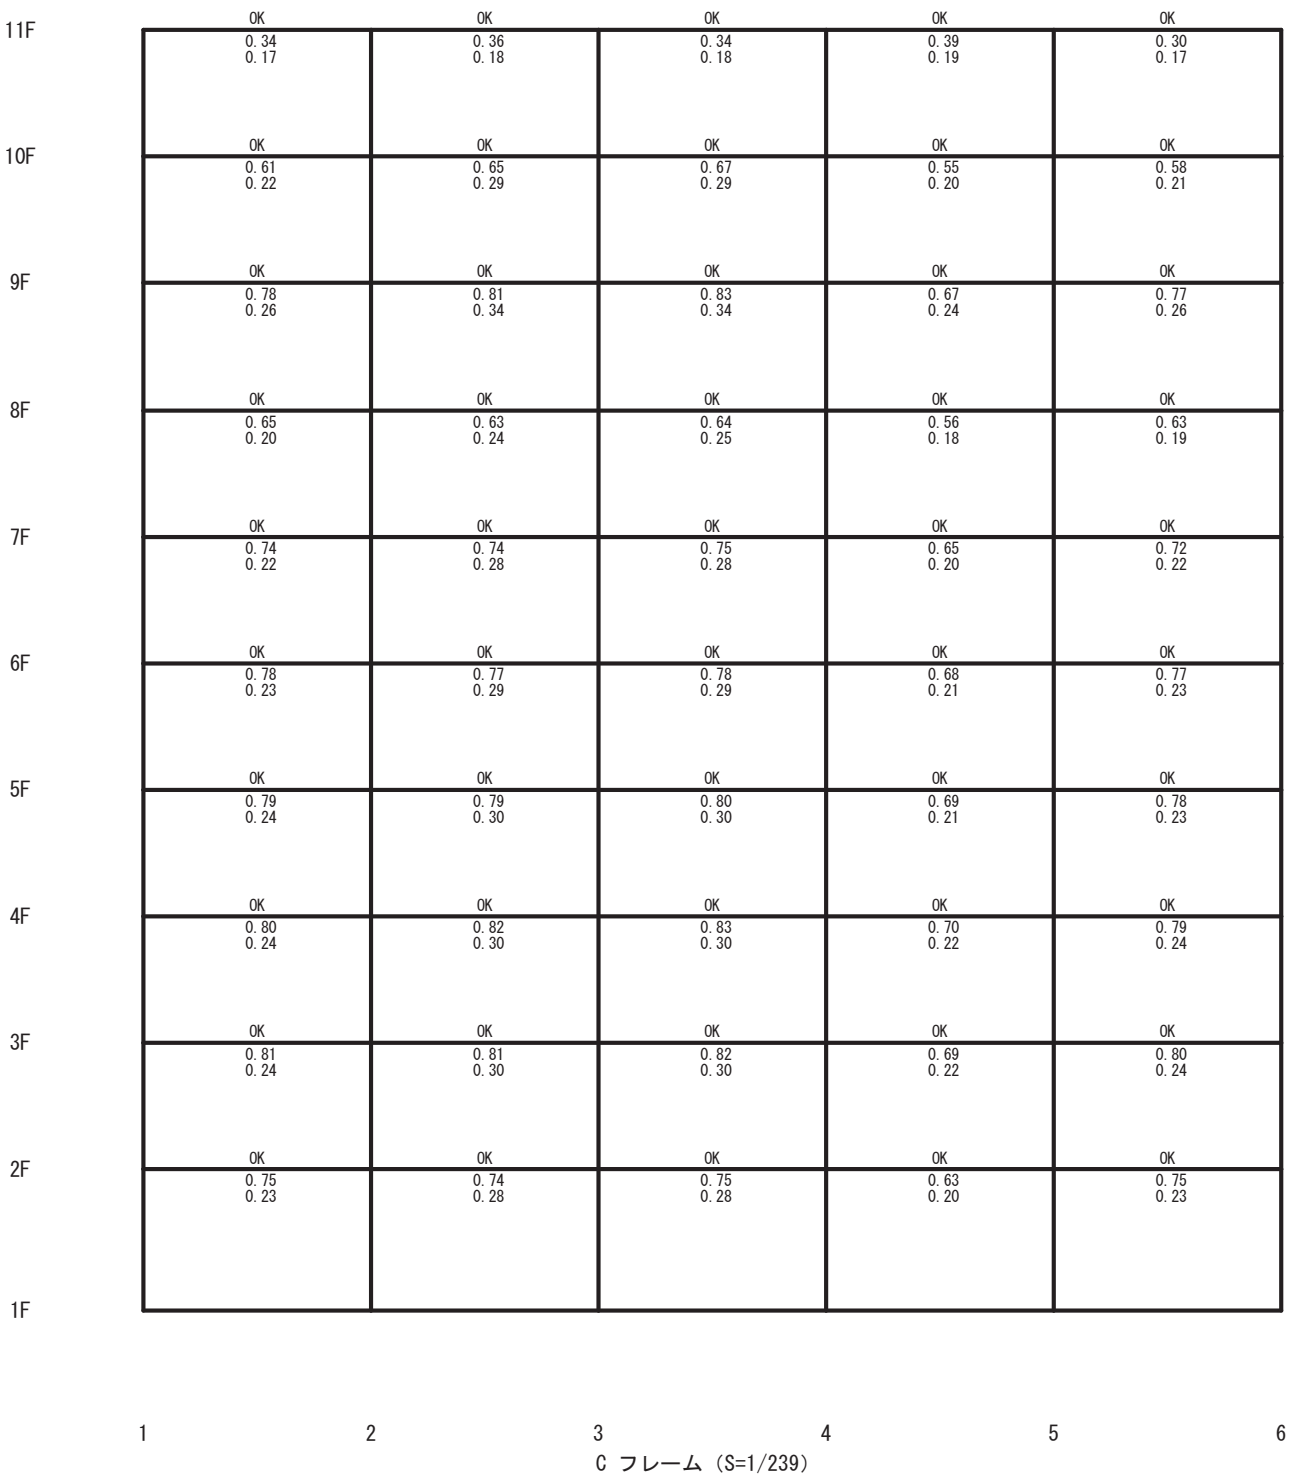
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.34
0.17
0.36
0.18
0.34
0.18
0.39
0.19
0.30
0.17
0.61
0.22
0.65
0.29
0.67
0.29
0.55
0.20
0.58
0.21
0.78
0.26
0.81
0.34
0.83
0.34
0.67
0.24
0.77
0.26
0.65
0.20
0.63
0.24
0.64
0.25
0.56
0.18
0.63
0.19
0.74
0.22
0.74
0.28
0.75
0.28
0.65
0.20
0.72
0.22
0.78
0.23
0.77
0.29
0.78
0.29
0.68
0.21
0.77
0.23
0.79
0.24
0.79
0.30
0.80
0.30
0.69
0.21
0.78
0.23
0.80
0.24
0.82
0.30
0.83
0.30
0.70
0.22
0.79
0.24
0.81
0.24
0.81
0.30
0.82
0.30
0.69
0.22
0.80
0.24
0.75
0.23
0.74
0.28
0.75
0.28
0.63
0.20
0.75
0.23
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

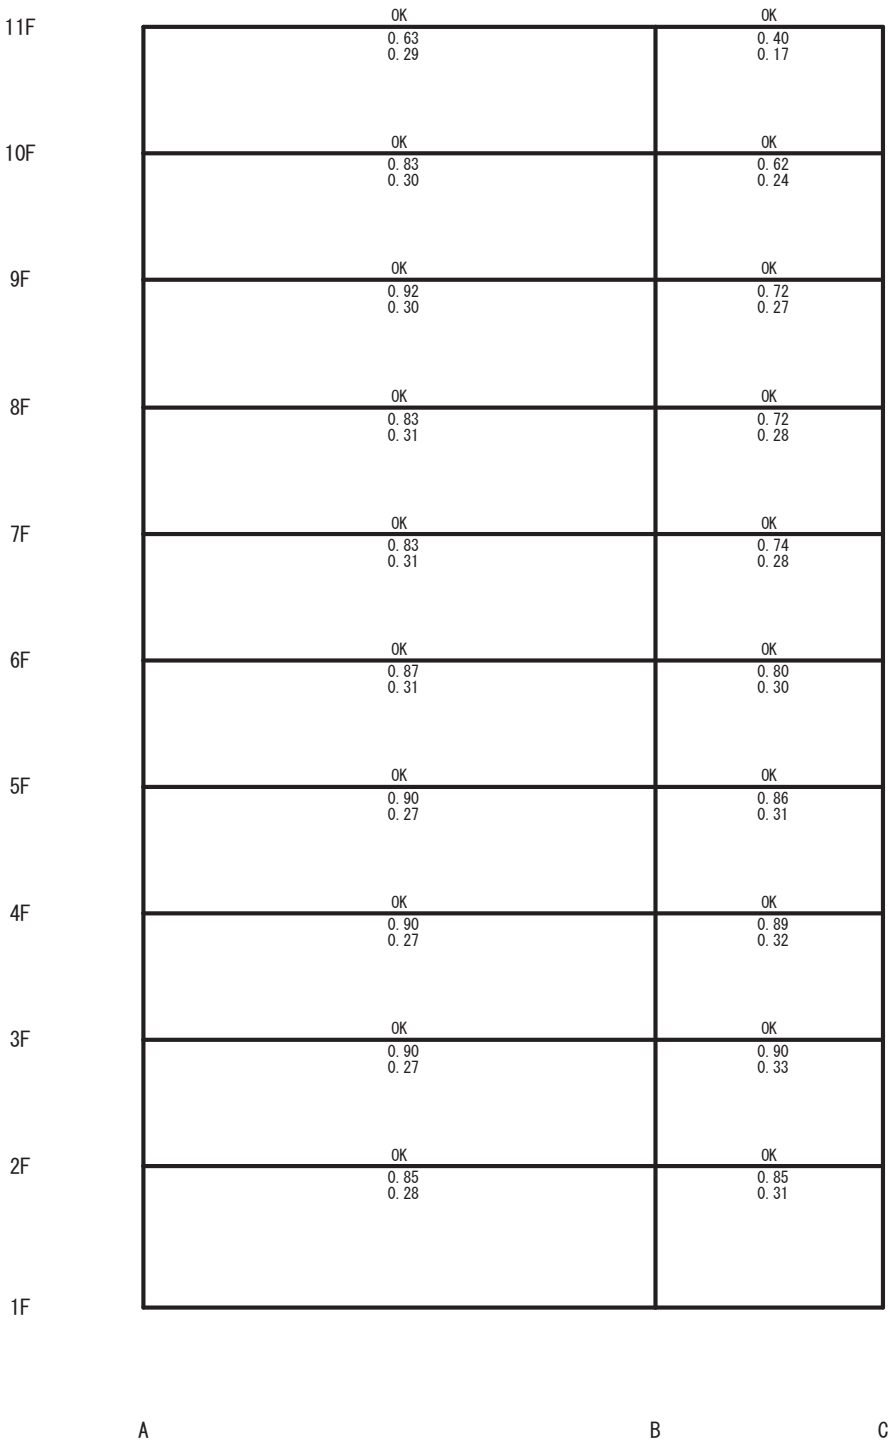
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.63
0.29
OK
0.40
0.17
OK
0.83
0.30
OK
0.62
0.24
OK
0.92
0.30
OK
0.72
0.27
OK
0.83
0.31
OK
0.72
0.28
OK
0.83
0.31
OK
0.74
0.28
OK
0.87
0.31
OK
0.80
0.30
OK
0.90
0.27
OK
0.86
0.31
OK
0.90
0.27
OK
0.89
0.32
OK
0.90
0.27
OK
0.90
0.33
OK
0.85
0.28
OK
0.85
0.31
A
B
C

1 フレーム (S=1/239)

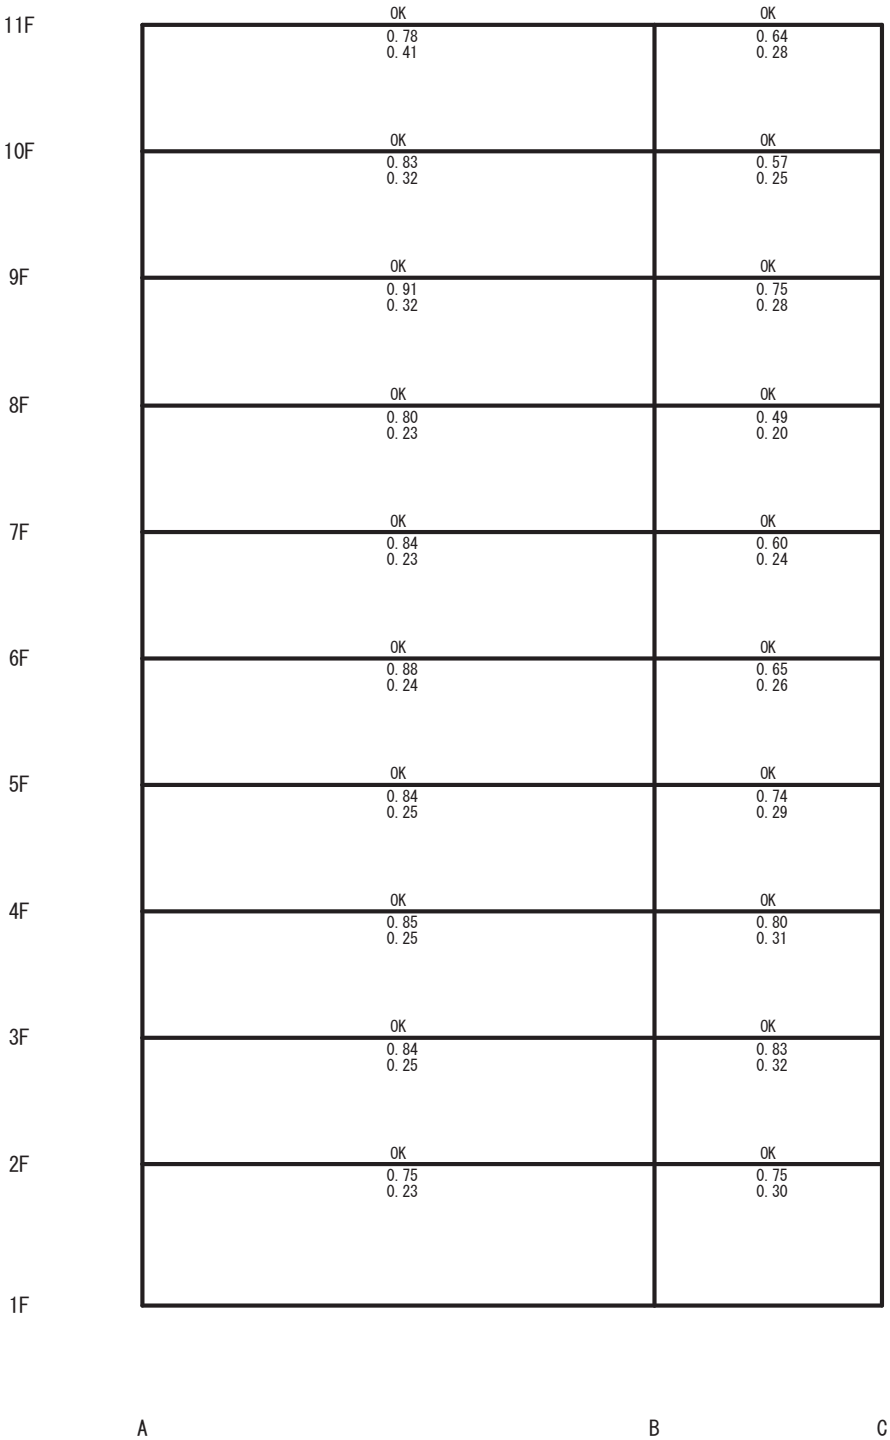
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.78
0.41
OK
0.64
0.28
OK
0.83
0.32
OK
0.57
0.25
OK
0.91
0.32
OK
0.75
0.28
OK
0.80
0.23
OK
0.49
0.20
OK
0.84
0.23
OK
0.60
0.24
OK
0.88
0.24
OK
0.65
0.26
OK
0.84
0.25
OK
0.74
0.29
OK
0.85
0.25
OK
0.80
0.31
OK
0.84
0.25
OK
0.83
0.32
OK
0.75
0.23
OK
0.75
0.30
A
B
C

2 フレーム (S=1/239)

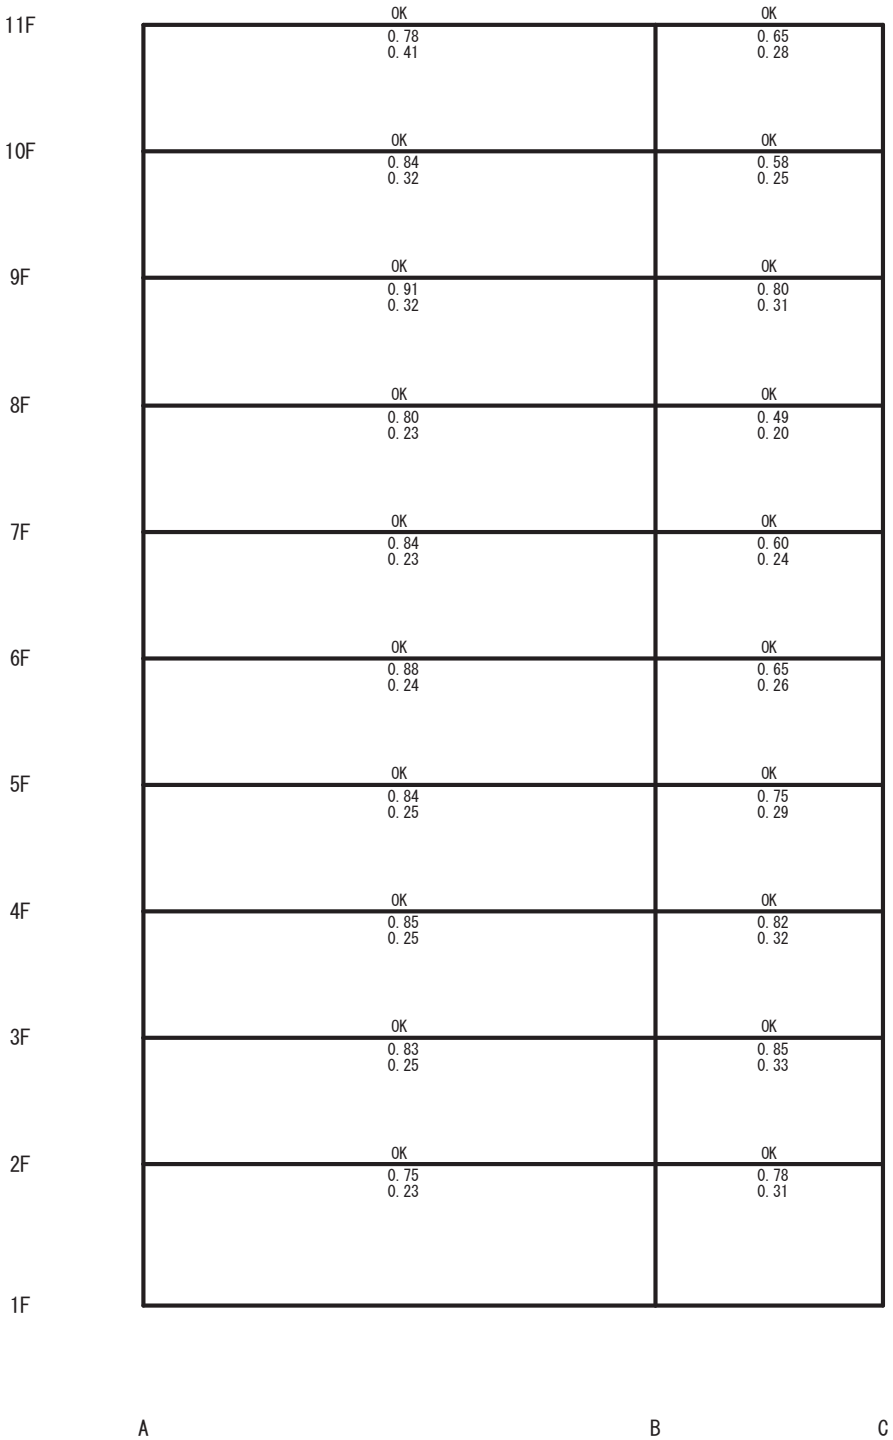
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
OK
0.78
0.41
OK
0.65
0.28
OK
0.84
0.32
OK
0.58
0.25
OK
0.91
0.32
OK
0.80
0.31
OK
0.80
0.23
OK
0.49
0.20
OK
0.84
0.23
OK
0.60
0.24
OK
0.88
0.24
OK
0.65
0.26
OK
0.84
0.25
OK
0.75
0.29
OK
0.85
0.25
OK
0.82
0.32
OK
0.83
0.25
OK
0.85
0.33
OK
0.75
0.23
OK
0.78
0.31

3 フレーム (S=1/239)

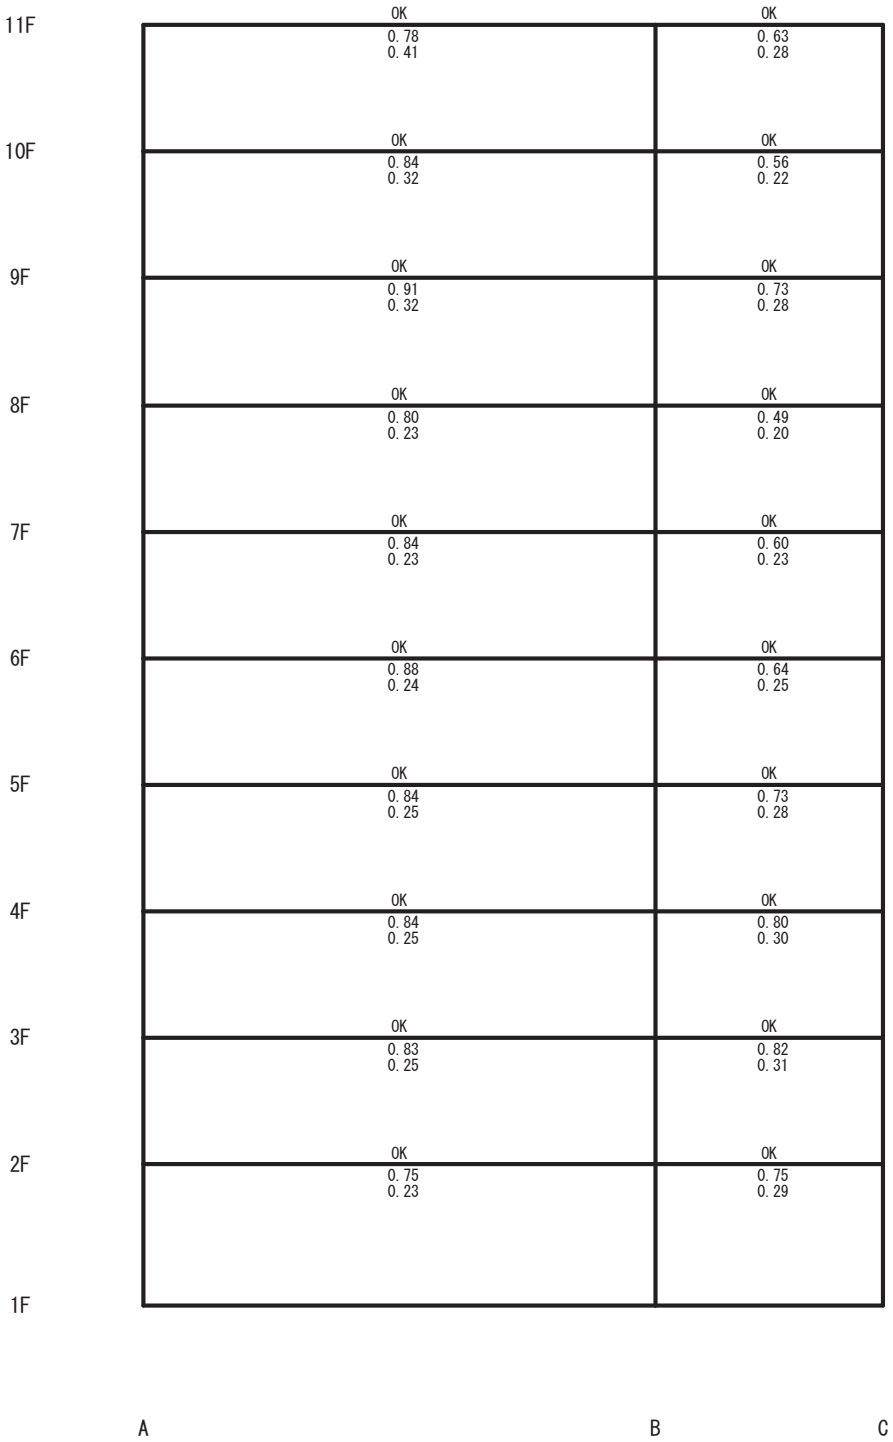
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.78
0.41
OK
0.63
0.28
OK
0.84
0.32
OK
0.56
0.22
OK
0.91
0.32
OK
0.73
0.28
OK
0.80
0.23
OK
0.49
0.20
OK
0.84
0.23
OK
0.60
0.23
OK
0.88
0.24
OK
0.64
0.25
OK
0.84
0.25
OK
0.73
0.28
OK
0.84
0.25
OK
0.80
0.30
OK
0.83
0.25
OK
0.82
0.31
OK
0.75
0.23
OK
0.75
0.29
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

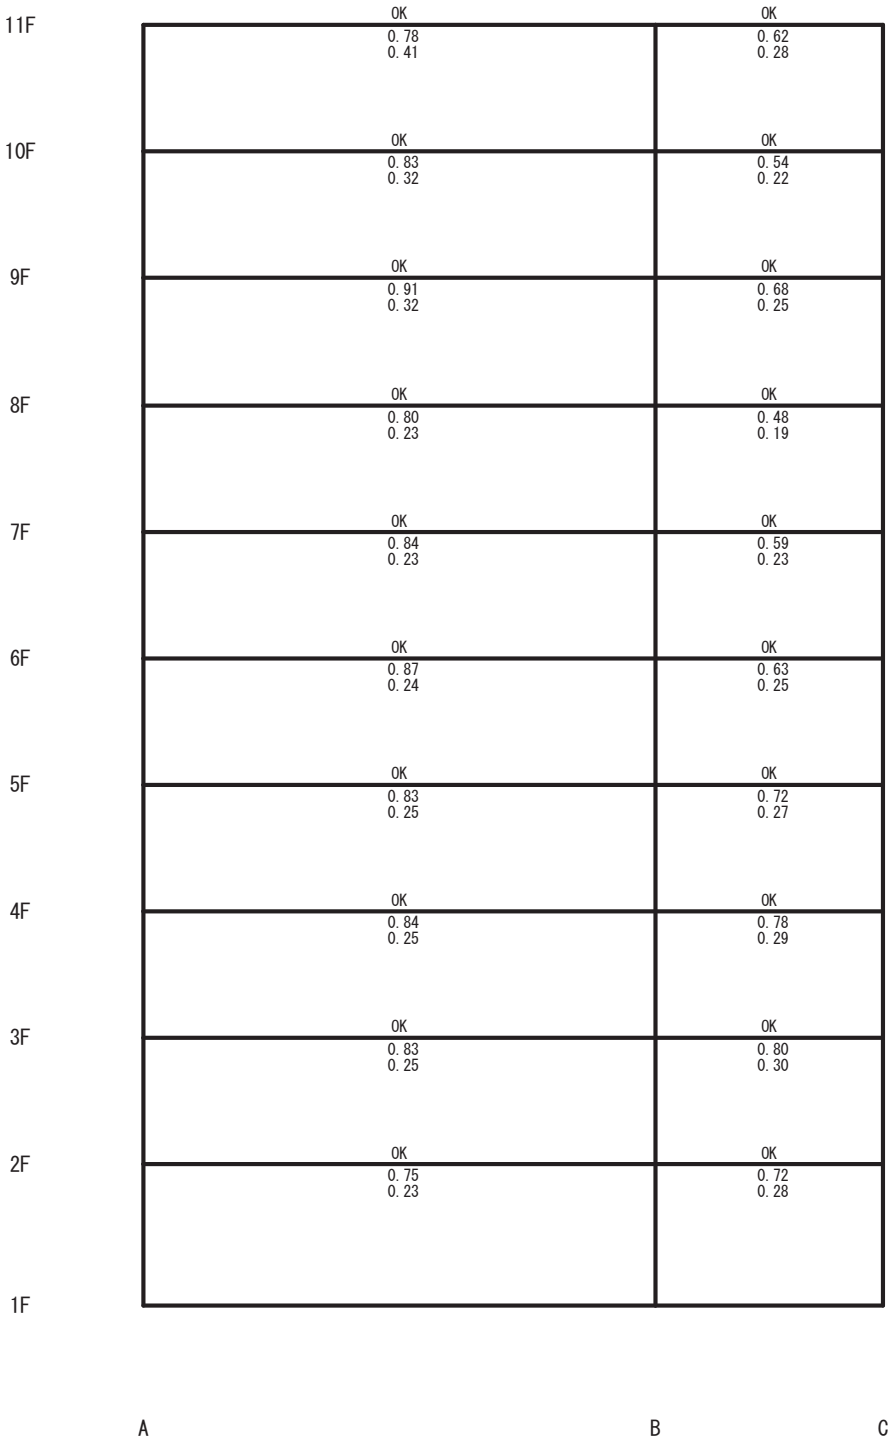
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
OK
0.78
0.41
OK
0.62
0.28
OK
0.83
0.32
OK
0.54
0.22
OK
0.91
0.32
OK
0.68
0.25
OK
0.80
0.23
OK
0.48
0.19
OK
0.84
0.23
OK
0.59
0.23
OK
0.87
0.24
OK
0.63
0.25
OK
0.83
0.25
OK
0.72
0.27
OK
0.84
0.25
OK
0.78
0.29
OK
0.83
0.25
OK
0.80
0.30
OK
0.75
0.23
OK
0.72
0.28

5 フレーム (S=1/239)

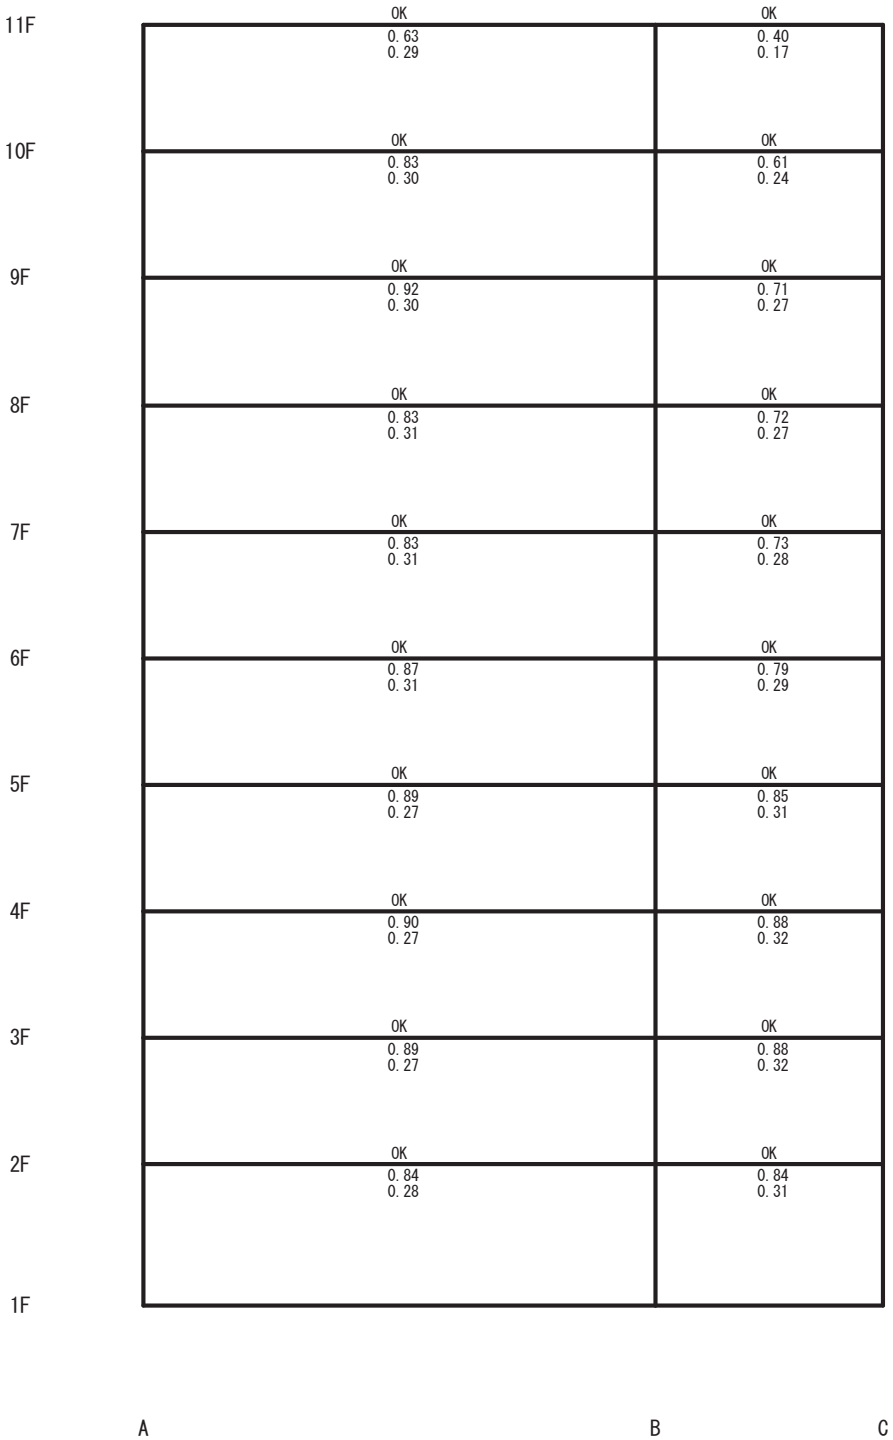

6 フレーム (S=1/239)

A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

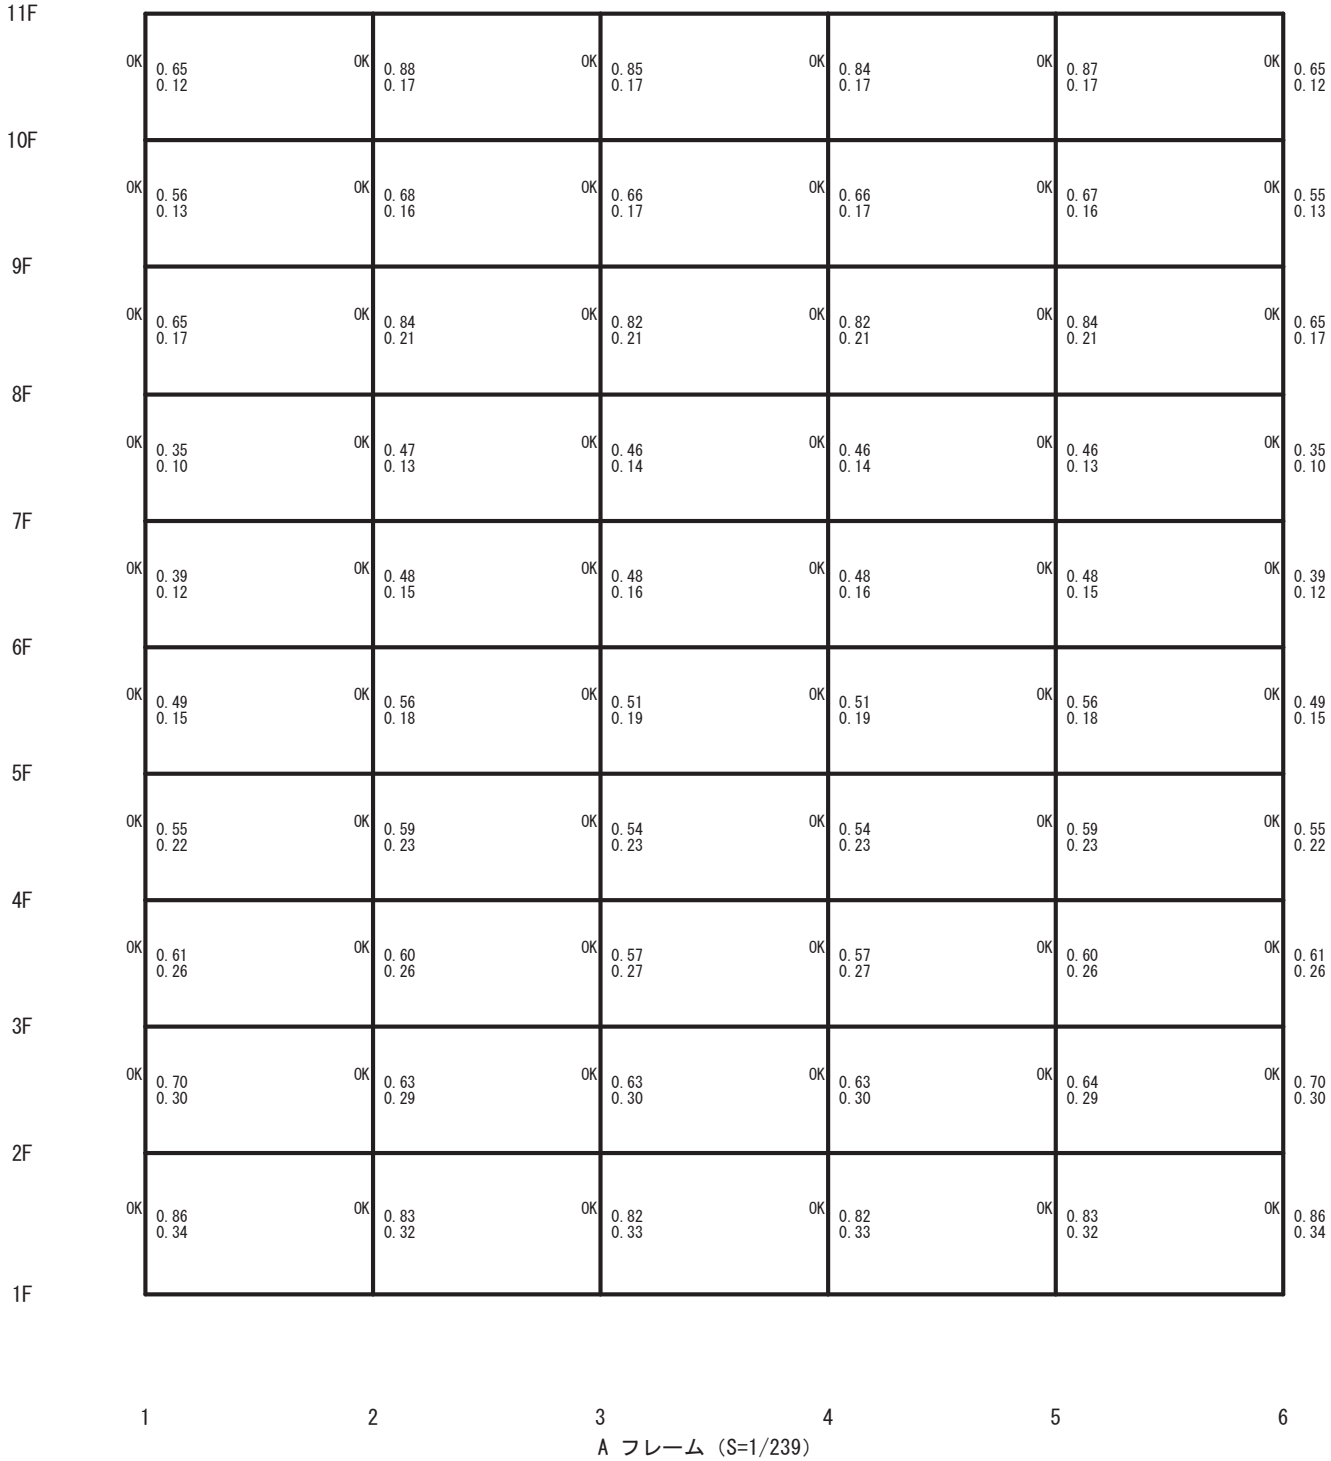

A フレーム (S=1/239)

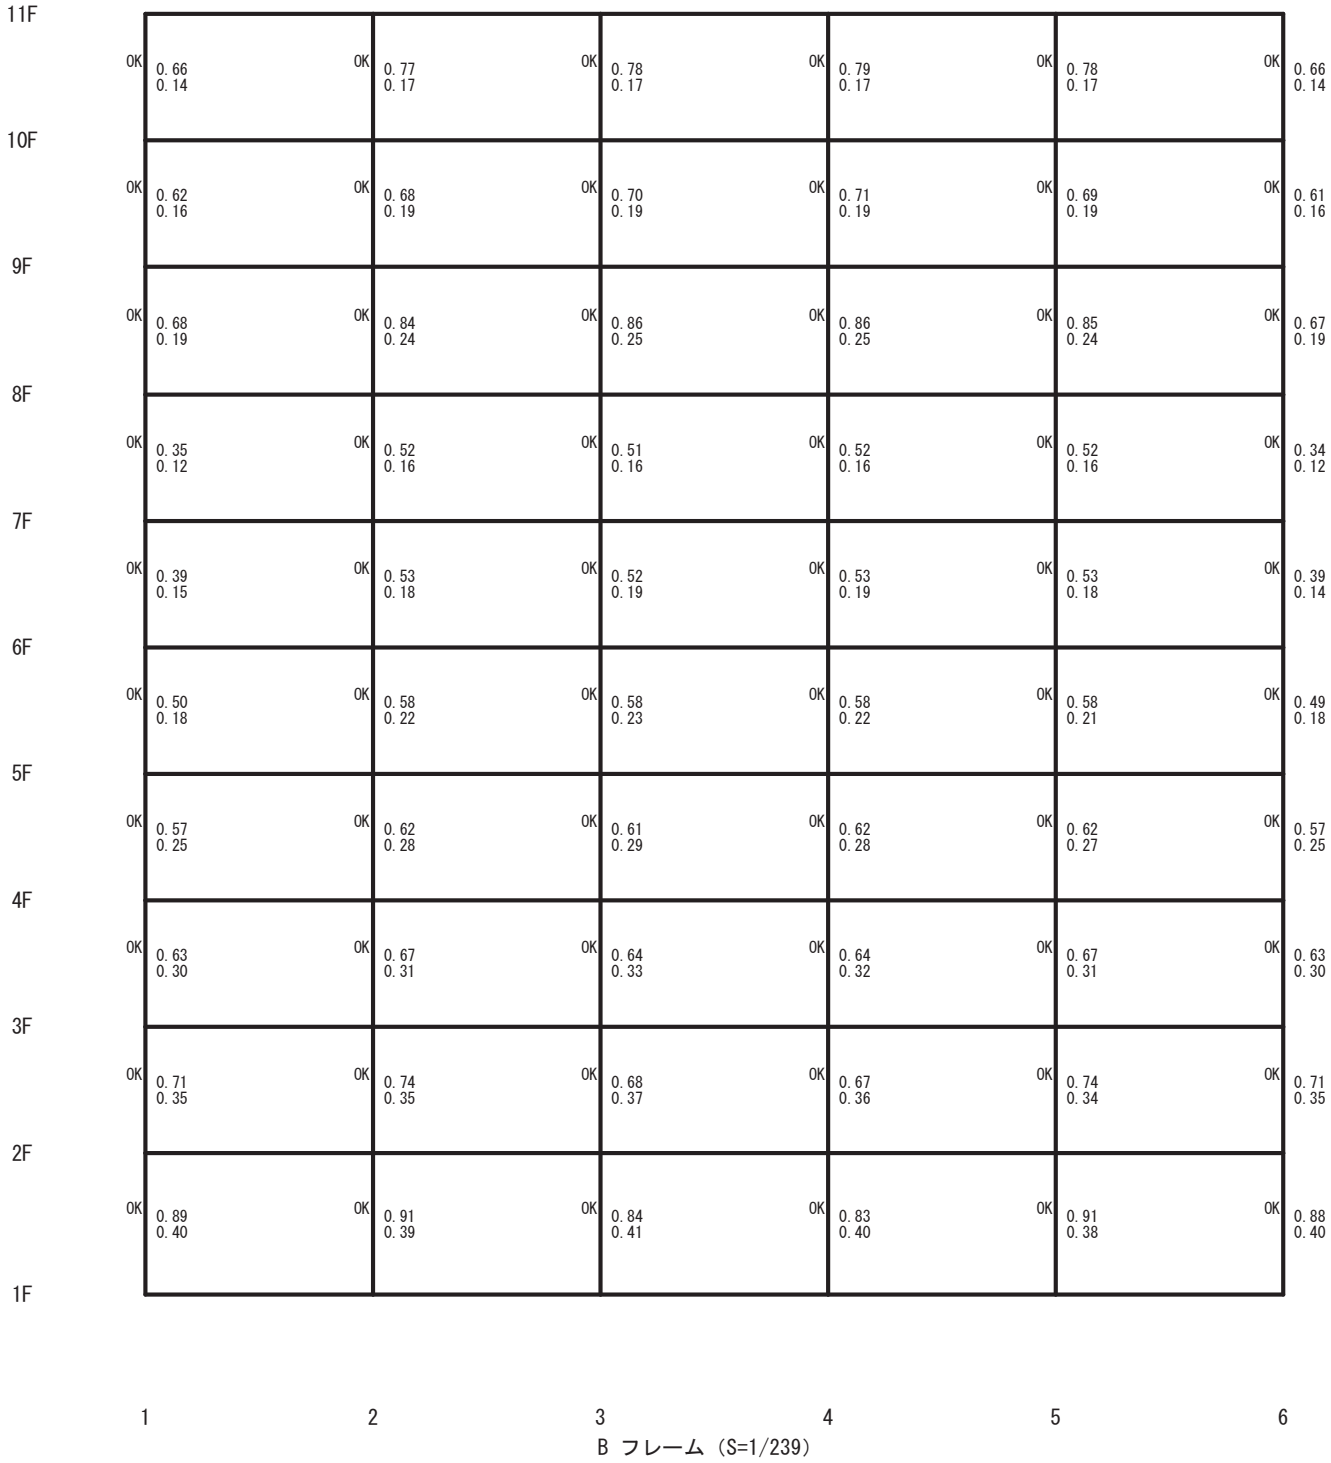
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.66 0.14 OK
OK 0.77 0.17 OK
OK 0.78 0.17 OK
OK 0.79 0.17 OK
OK 0.78 0.17 OK
0.66 0.14
OK 0.62 0.16 OK
OK 0.68 0.19 OK
OK 0.70 0.19 OK
OK 0.71 0.19 OK
OK 0.69 0.19 OK
0.61 0.16
OK 0.68 0.19 OK
OK 0.84 0.24 OK
OK 0.86 0.25 OK
OK 0.86 0.25 OK
OK 0.85 0.24 OK
0.67 0.19
OK 0.35 0.12 OK
OK 0.52 0.16 OK
OK 0.51 0.16 OK
OK 0.52 0.16 OK
OK 0.52 0.16 OK
0.34 0.12
OK 0.39 0.15 OK
OK 0.53 0.18 OK
OK 0.52 0.19 OK
OK 0.53 0.19 OK
OK 0.53 0.18 OK
0.39 0.14
OK 0.50 0.18 OK
OK 0.58 0.22 OK
OK 0.58 0.23 OK
OK 0.58 0.22 OK
OK 0.58 0.21 OK
0.49 0.18
OK 0.57 0.25 OK
OK 0.62 0.28 OK
OK 0.61 0.29 OK
OK 0.62 0.28 OK
OK 0.62 0.27 OK
0.57 0.25
OK 0.63 0.30 OK
OK 0.67 0.31 OK
OK 0.64 0.33 OK
OK 0.64 0.32 OK
OK 0.67 0.31 OK
0.63 0.30
OK 0.71 0.35 OK
OK 0.74 0.35 OK
OK 0.68 0.37 OK
OK 0.67 0.36 OK
OK 0.74 0.34 OK
0.71 0.35
OK 0.89 0.40 OK
OK 0.91 0.39 OK
OK 0.84 0.41 OK
OK 0.83 0.40 OK
OK 0.91 0.38 OK
0.88 0.40
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

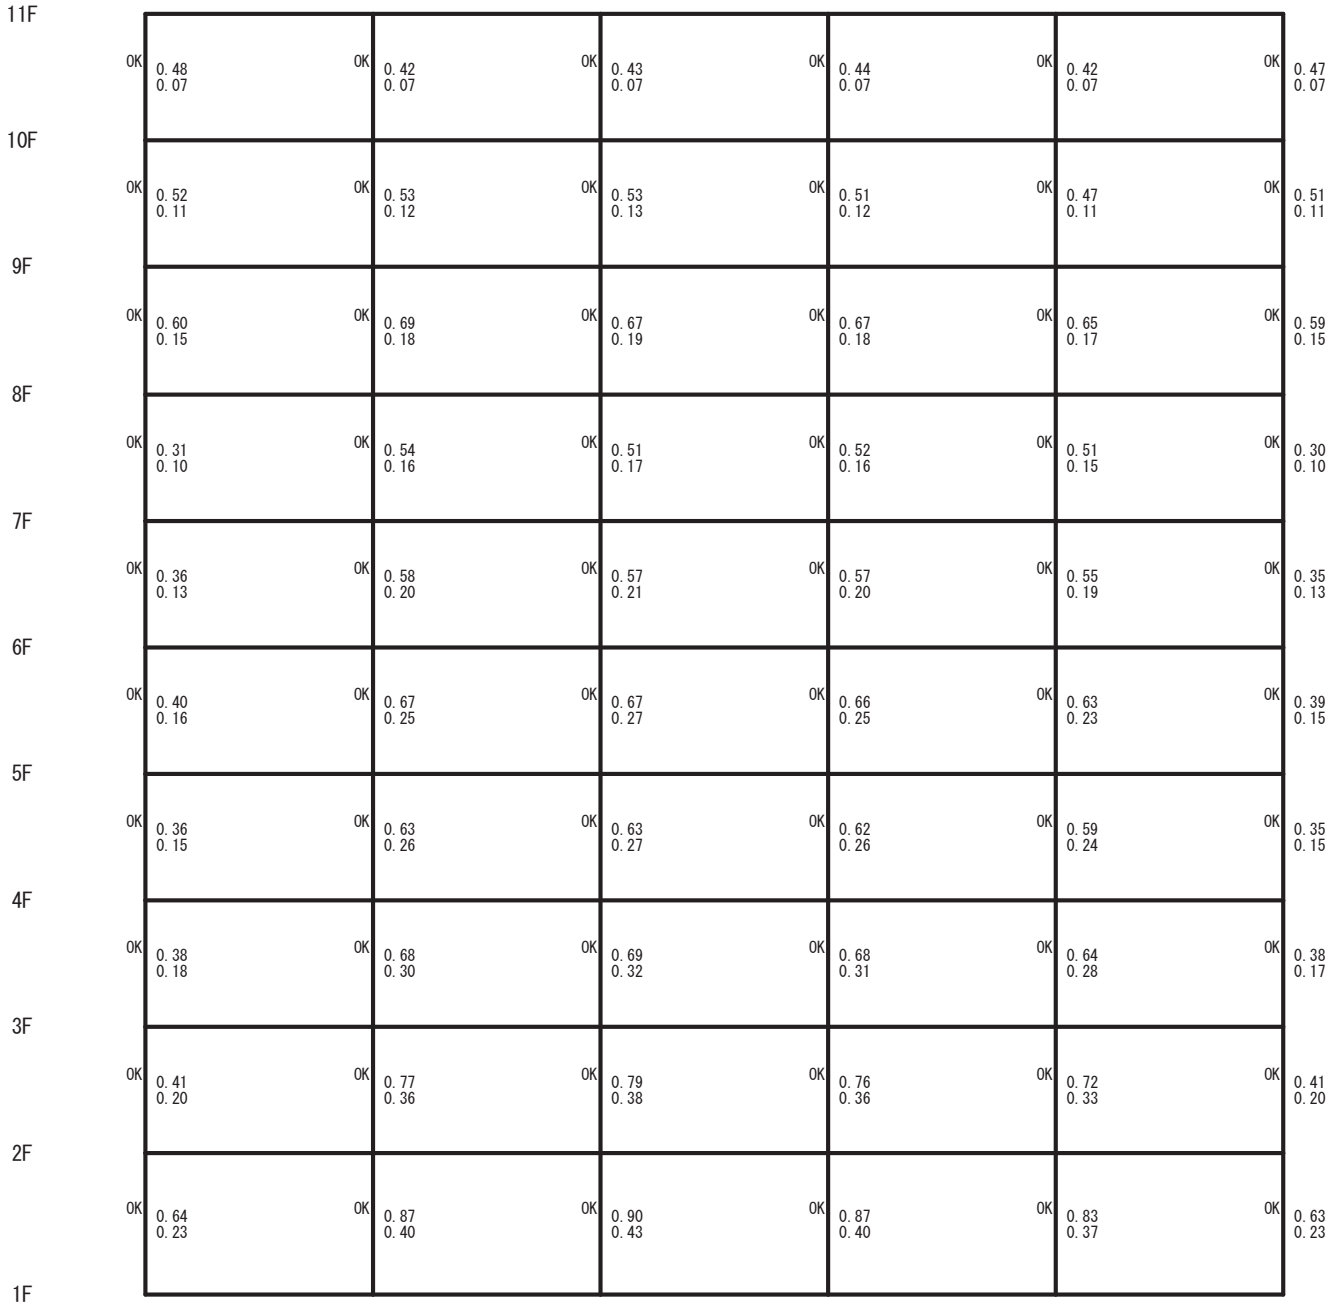
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.48 0.07 OK
OK 0.42 0.07 OK
OK 0.43 0.07 OK
OK 0.44 0.07 OK
OK 0.42 0.07 OK
0.47 0.07
OK 0.52 0.11 OK
OK 0.53 0.12 OK
OK 0.53 0.13 OK
OK 0.51 0.12 OK
OK 0.47 0.11 OK
0.51 0.11
OK 0.60 0.15 OK
OK 0.69 0.18 OK
OK 0.67 0.19 OK
OK 0.67 0.18 OK
OK 0.65 0.17 OK
0.59 0.15
OK 0.31 0.10 OK
OK 0.54 0.16 OK
OK 0.51 0.17 OK
OK 0.52 0.16 OK
OK 0.51 0.15 OK
0.30 0.10
OK 0.36 0.13 OK
OK 0.58 0.20 OK
OK 0.57 0.21 OK
OK 0.57 0.20 OK
OK 0.55 0.19 OK
0.35 0.13
OK 0.40 0.16 OK
OK 0.67 0.25 OK
OK 0.67 0.27 OK
OK 0.66 0.25 OK
OK 0.63 0.23 OK
0.39 0.15
OK 0.36 0.15 OK
OK 0.63 0.26 OK
OK 0.63 0.27 OK
OK 0.62 0.26 OK
OK 0.59 0.24 OK
0.35 0.15
OK 0.38 0.18 OK
OK 0.68 0.30 OK
OK 0.69 0.32 OK
OK 0.68 0.31 OK
OK 0.64 0.28 OK
0.38 0.17
OK 0.41 0.20 OK
OK 0.77 0.36 OK
OK 0.79 0.38 OK
OK 0.76 0.36 OK
OK 0.72 0.33 OK
0.41 0.20
OK 0.64 0.23 OK
OK 0.87 0.40 OK
OK 0.90 0.43 OK
OK 0.87 0.40 OK
OK 0.83 0.37 OK
0.63 0.23
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.200(秒)	1.200(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.800 (Rt = 0.800)	Ci = 0.800 (Rt = 0.800)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7711.05	7711.05	2.027	15632.64	2.534
10F	6812.52	14523.57	1.642	23853.45	2.053
9F	6812.52	21336.10	1.441	30735.11	1.801
8F	7042.42	28378.52	1.298	36830.65	1.622
7F	7157.07	35535.59	1.186	42131.08	1.482
6F	7157.07	42692.66	1.092	46618.29	1.365
5F	7200.39	49893.04	1.009	50365.32	1.262
4F	7199.57	57092.61	0.935	53377.14	1.169
3F	7199.57	64292.18	0.866	55678.31	1.083
2F	7348.25	71640.43	0.800	57312.35	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7711.05	7711.05	2.027	15632.64	2.534
10F	6812.52	14523.57	1.642	23853.45	2.053
9F	6812.52	21336.10	1.441	30735.11	1.801
8F	7042.42	28378.52	1.298	36830.65	1.622
7F	7157.07	35535.59	1.186	42131.08	1.482
6F	7157.07	42692.66	1.092	46618.29	1.365
5F	7200.39	49893.04	1.009	50365.32	1.262
4F	7199.57	57092.61	0.935	53377.14	1.169
3F	7199.57	64292.18	0.866	55678.31	1.083
2F	7348.25	71640.43	0.800	57312.35	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7711.05	7711.05	2.027	15632.64	2.534
10F	6812.52	14523.57	1.642	23853.45	2.053
9F	6812.52	21336.10	1.441	30735.11	1.801
8F	7042.42	28378.52	1.298	36830.65	1.622
7F	7157.07	35535.59	1.186	42131.08	1.482
6F	7157.07	42692.66	1.092	46618.29	1.365
5F	7200.39	49893.04	1.009	50365.32	1.262
4F	7199.57	57092.61	0.935	53377.14	1.169
3F	7199.57	64292.18	0.866	55678.31	1.083
2F	7348.25	71640.43	0.800	57312.35	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7711.05	7711.05	2.027	15632.64	2.534
10F	6812.52	14523.57	1.642	23853.45	2.053
9F	6812.52	21336.10	1.441	30735.11	1.801
8F	7042.42	28378.52	1.298	36830.65	1.622

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	7157.07	35535.59	1.186	42131.08	1.482
6F	7157.07	42692.66	1.092	46618.29	1.365
5F	7200.39	49893.04	1.009	50365.32	1.262
4F	7199.57	57092.61	0.935	53377.14	1.169
3F	7199.57	64292.18	0.866	55678.31	1.083
2F	7348.25	71640.43	0.800	57312.35	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		15632.64
	15632.64	
10F		8220.81
	23853.45	
9F		6881.66
	30735.11	
8F		6095.53
	36830.65	
7F		5300.43
	42131.08	
6F		4487.22
	46618.29	
5F		3747.03
	50365.32	
4F		3011.82
	53377.14	
3F		2301.17
	55678.31	
2F		1634.03
	57312.35	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
11F		15632.64
	15632.64	
10F		8220.81
	23853.45	
9F		6881.66
	30735.11	
8F		6095.53
	36830.65	
7F		5300.43
	42131.08	
6F		4487.22
	46618.29	
5F		3747.03
	50365.32	
4F		3011.82
	53377.14	
3F		2301.17
	55678.31	
2F		1634.03
	57312.35	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		15632.64
	15632.64	
10F		8220.81
	23853.45	
9F		6881.66
	30735.11	
8F		6095.53
	36830.65	
7F		5300.43
	42131.08	
6F		4487.22
	46618.29	
5F		3747.03
	50365.32	
4F		3011.82
	53377.14	
3F		2301.17
	55678.31	
2F		1634.03
	57312.35	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
11F		15632.64
	15632.64	
10F		8220.81
	23853.45	
9F		6881.66
	30735.11	
8F		6095.53
	36830.65	
7F		5300.43
	42131.08	
6F		4487.22
	46618.29	
5F		3747.03
	50365.32	
4F		3011.82
	53377.14	
3F		2301.17
	55678.31	
2F		1634.03
	57312.35	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

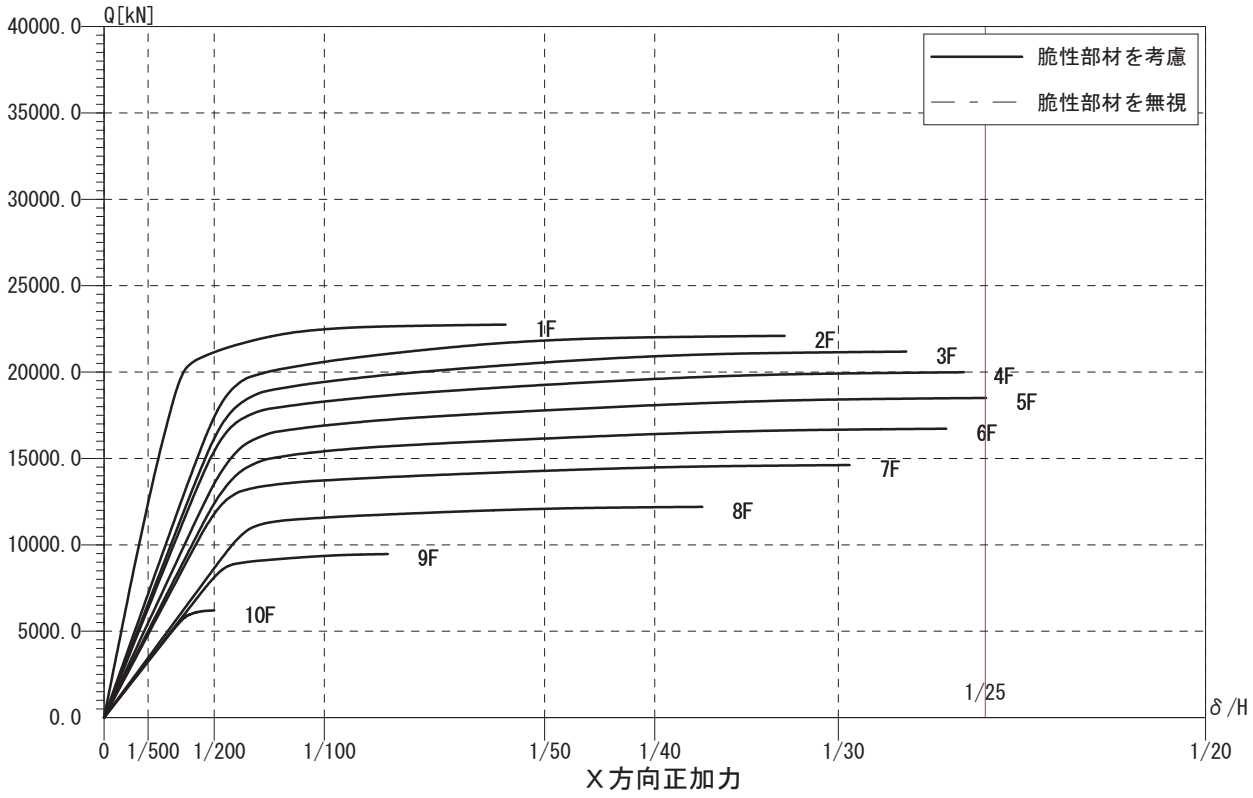

X方向正加力

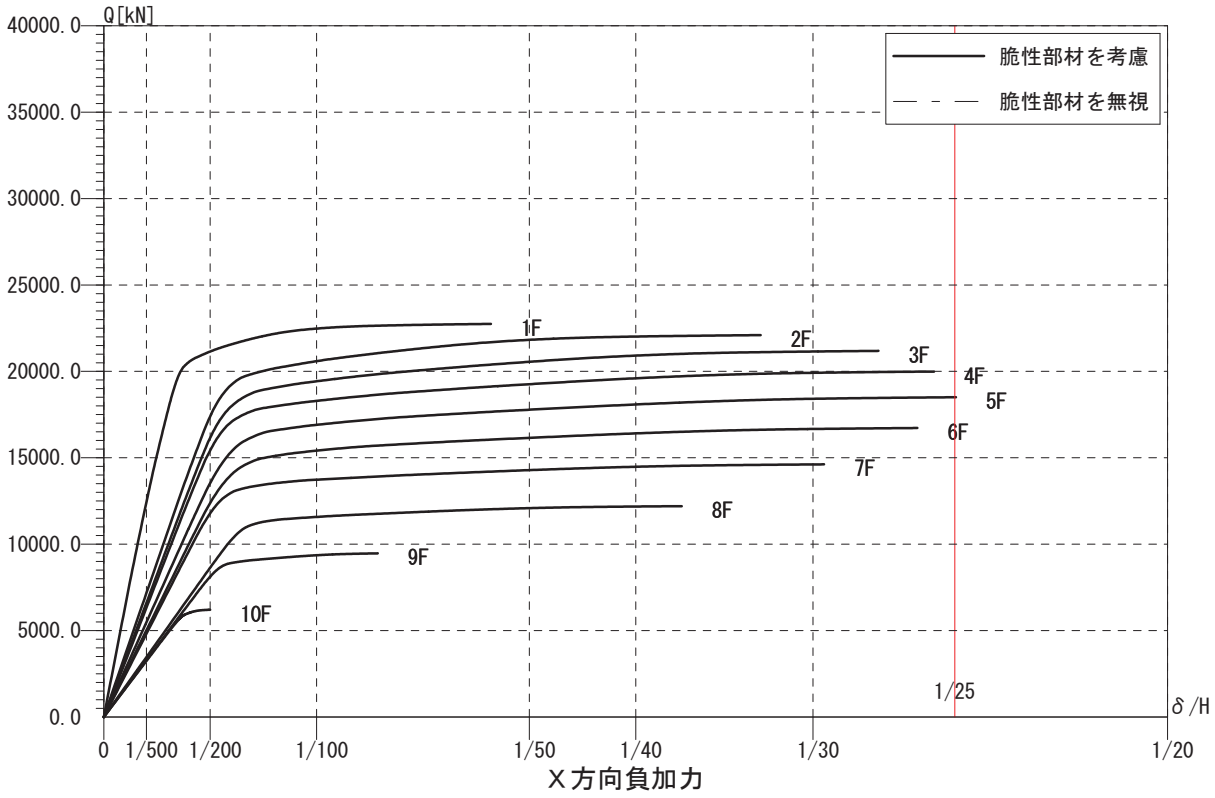

X方向負加力

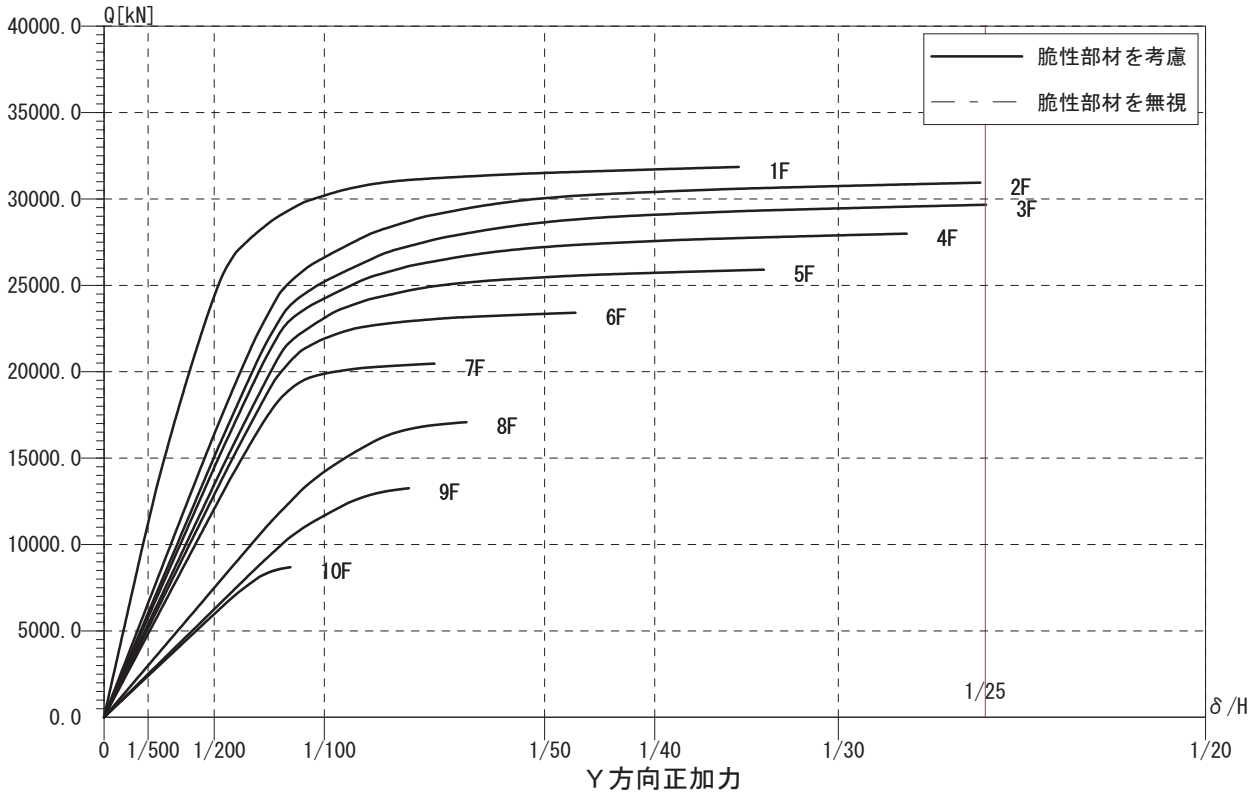

Y方向正加力

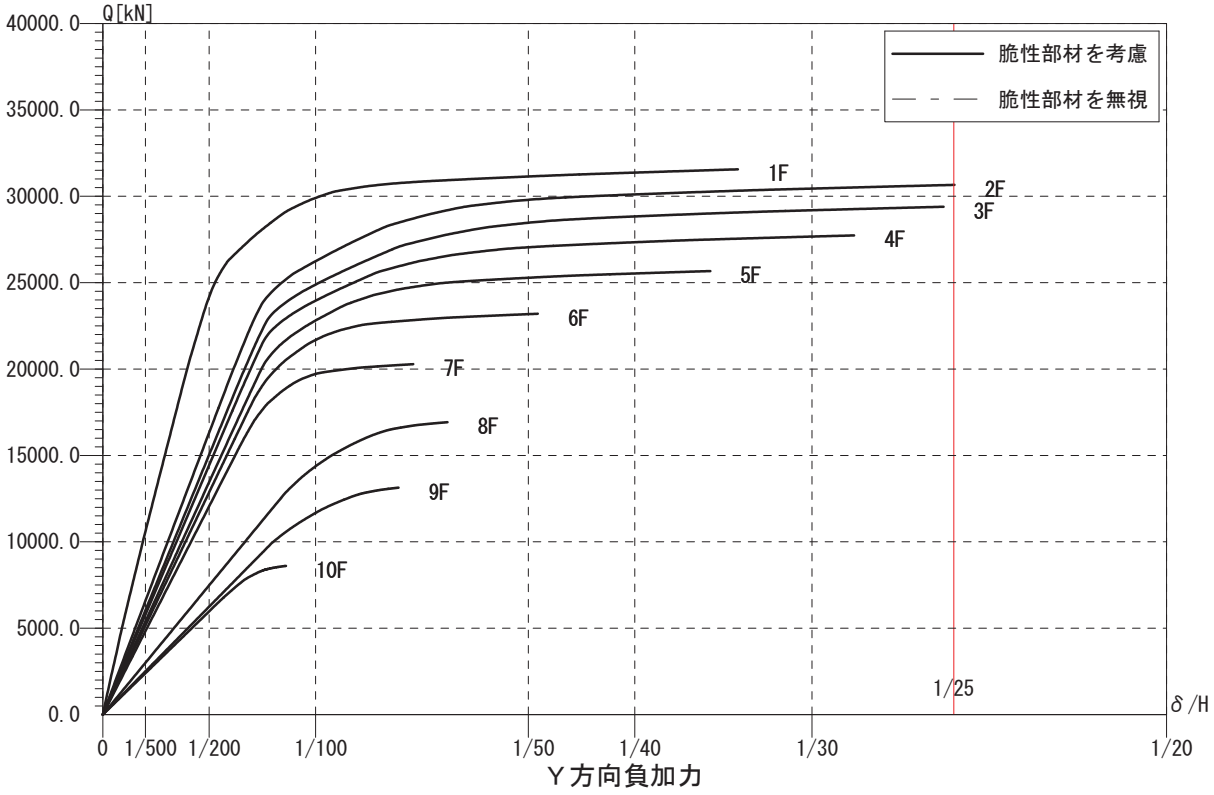

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

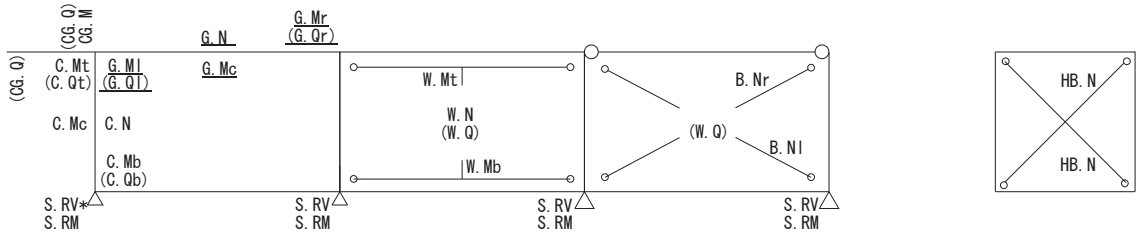

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(KN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ :水平荷重時浮き上がり） （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
○	：ピン接合	

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

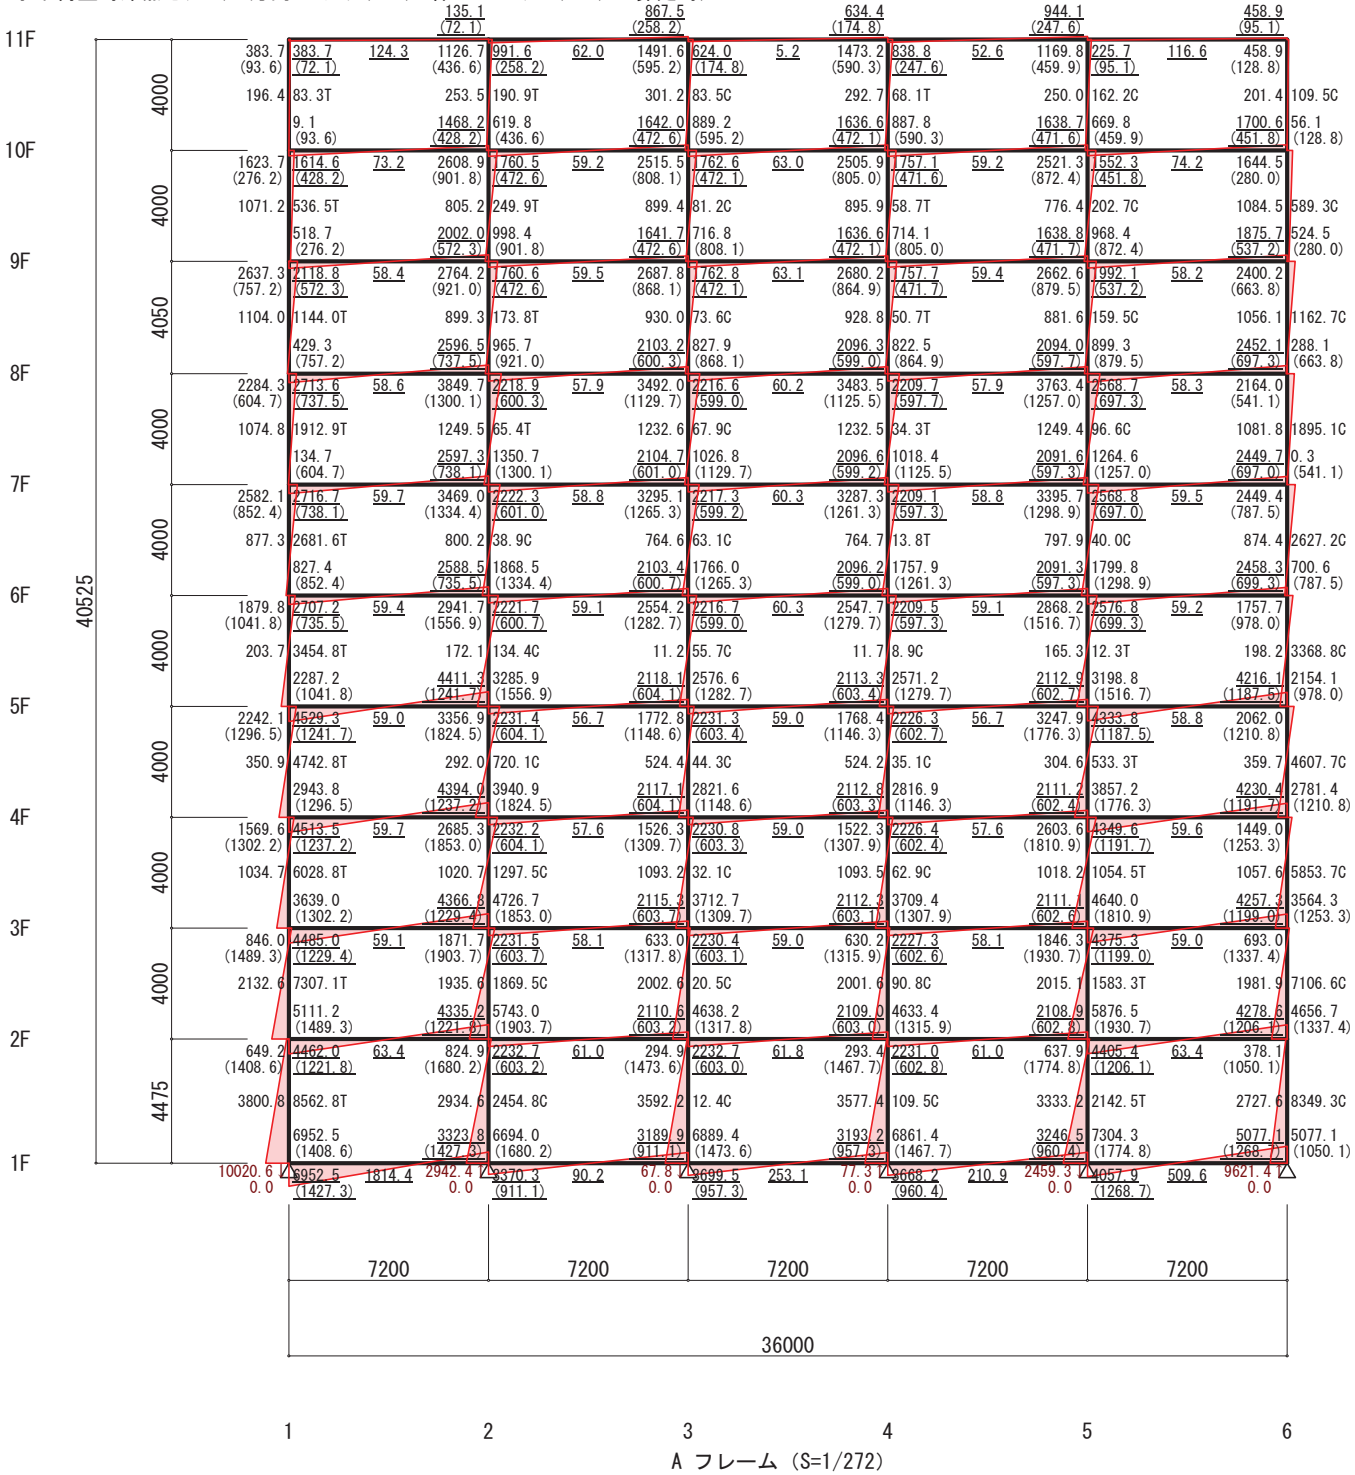

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

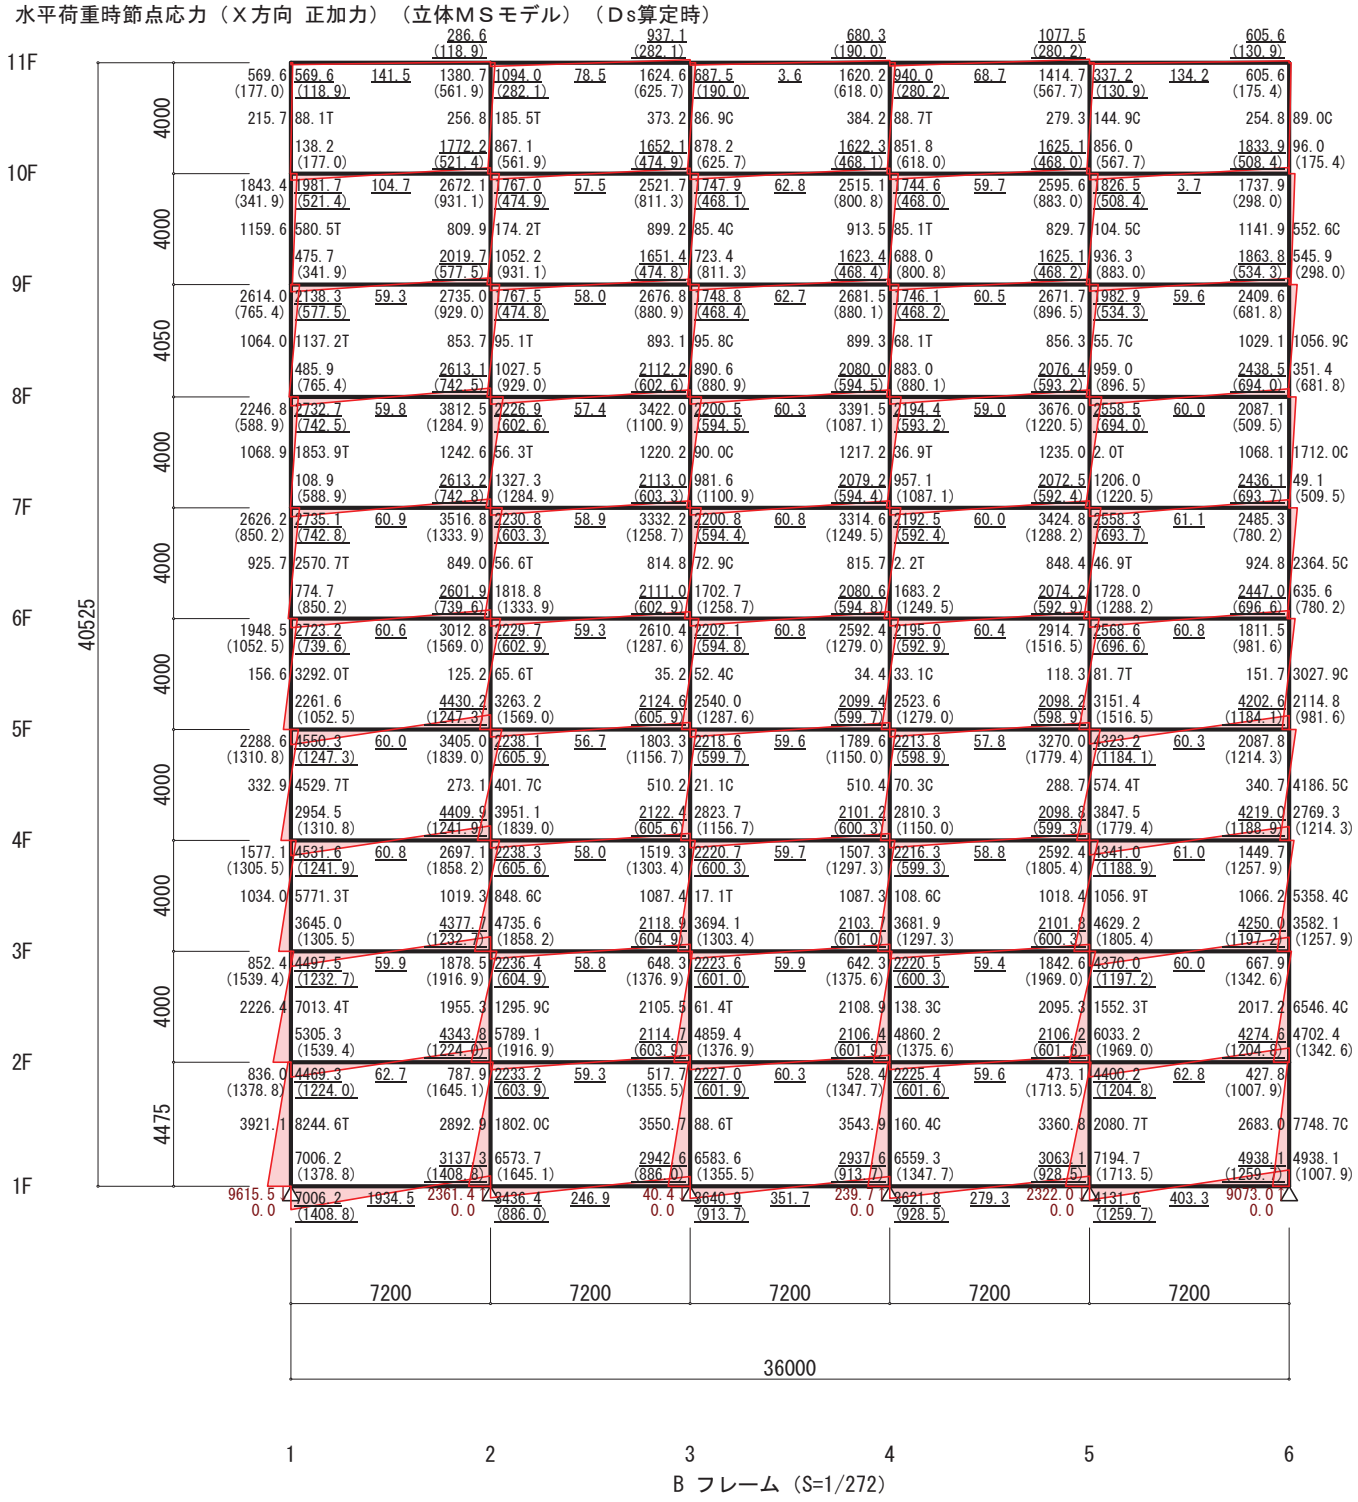

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

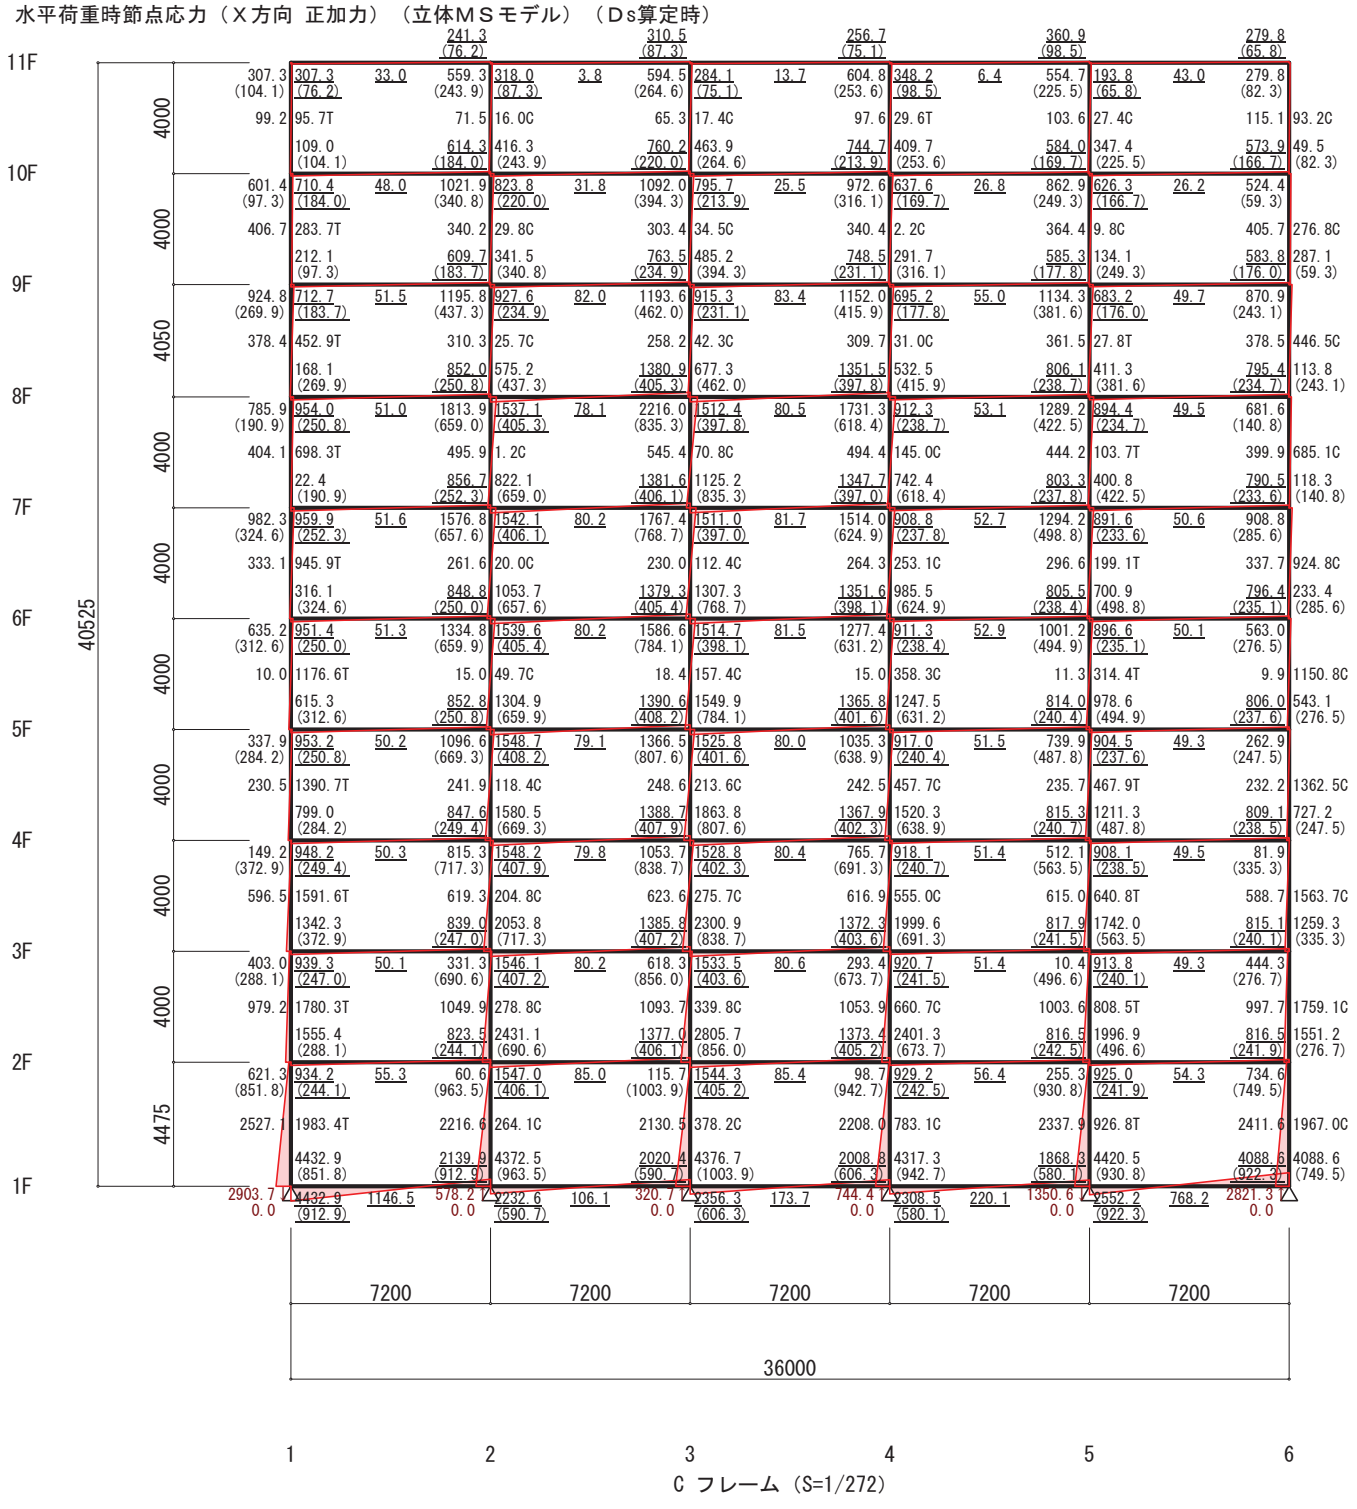

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

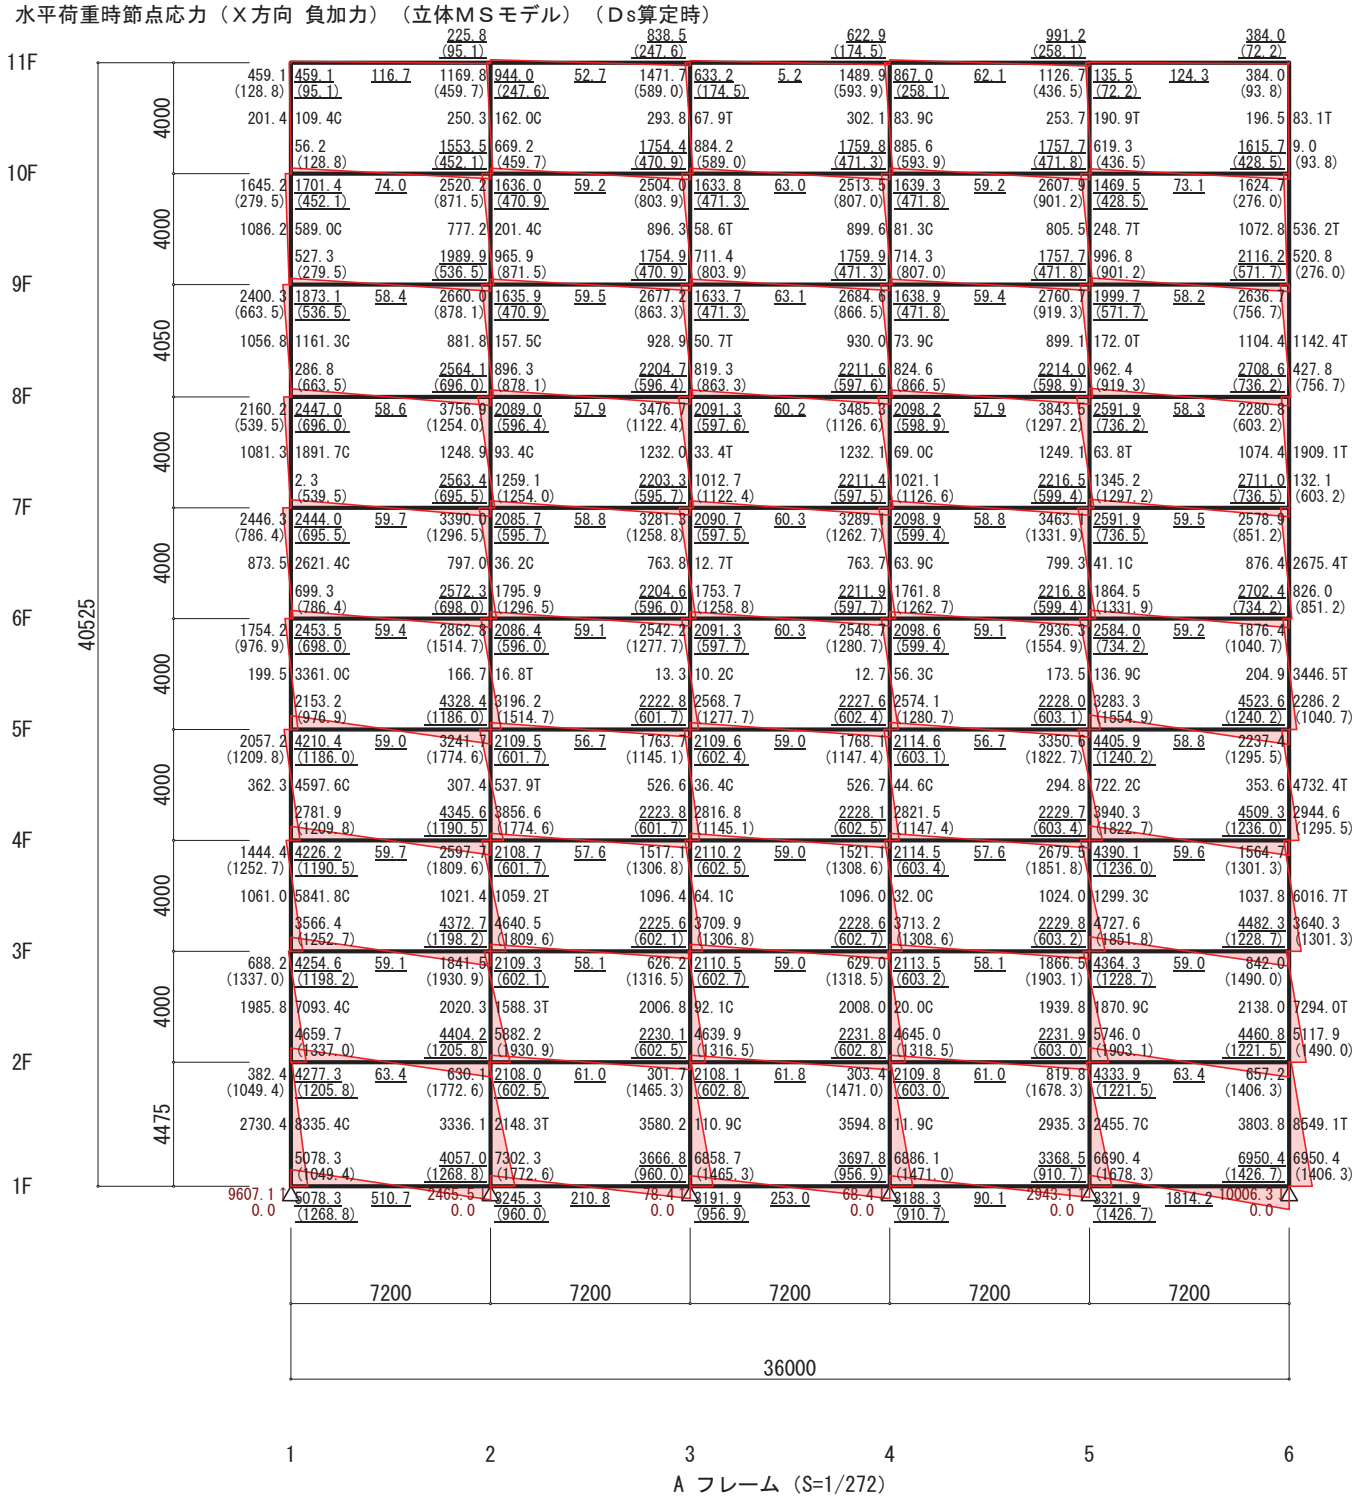

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

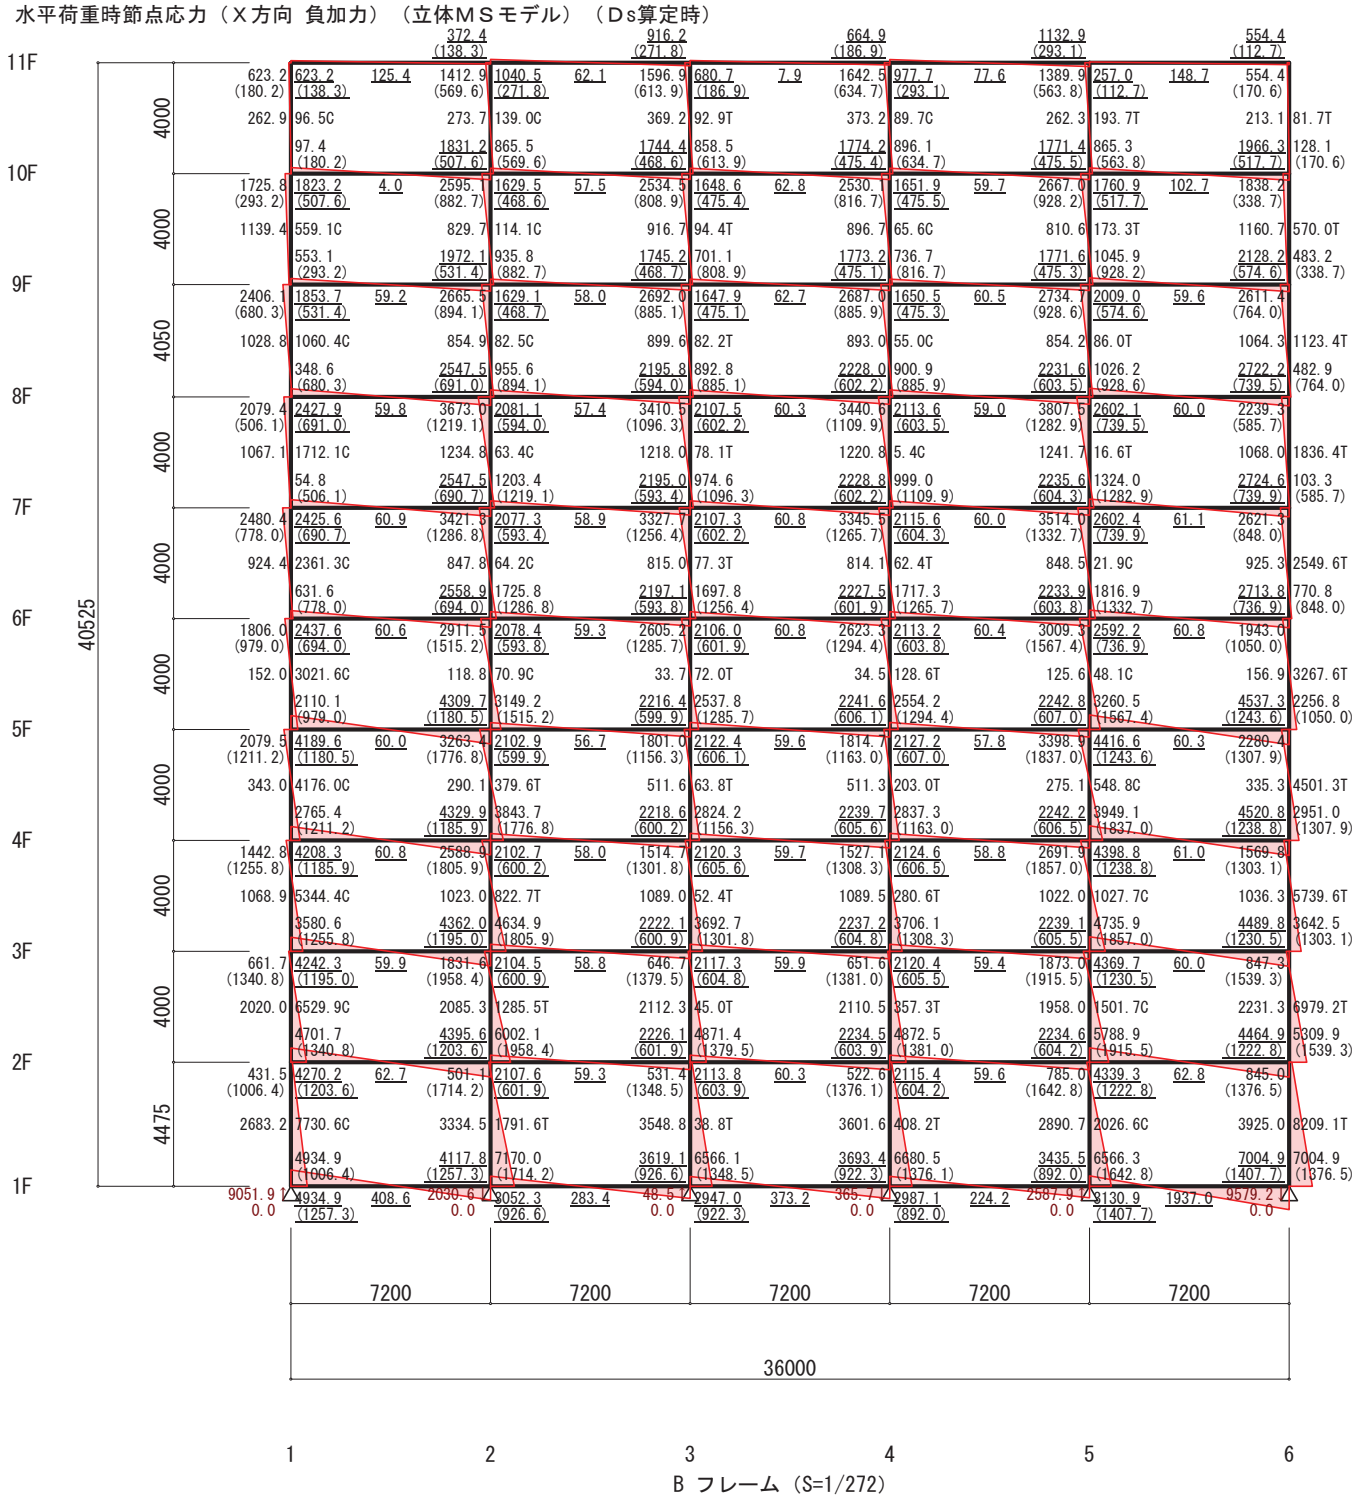

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

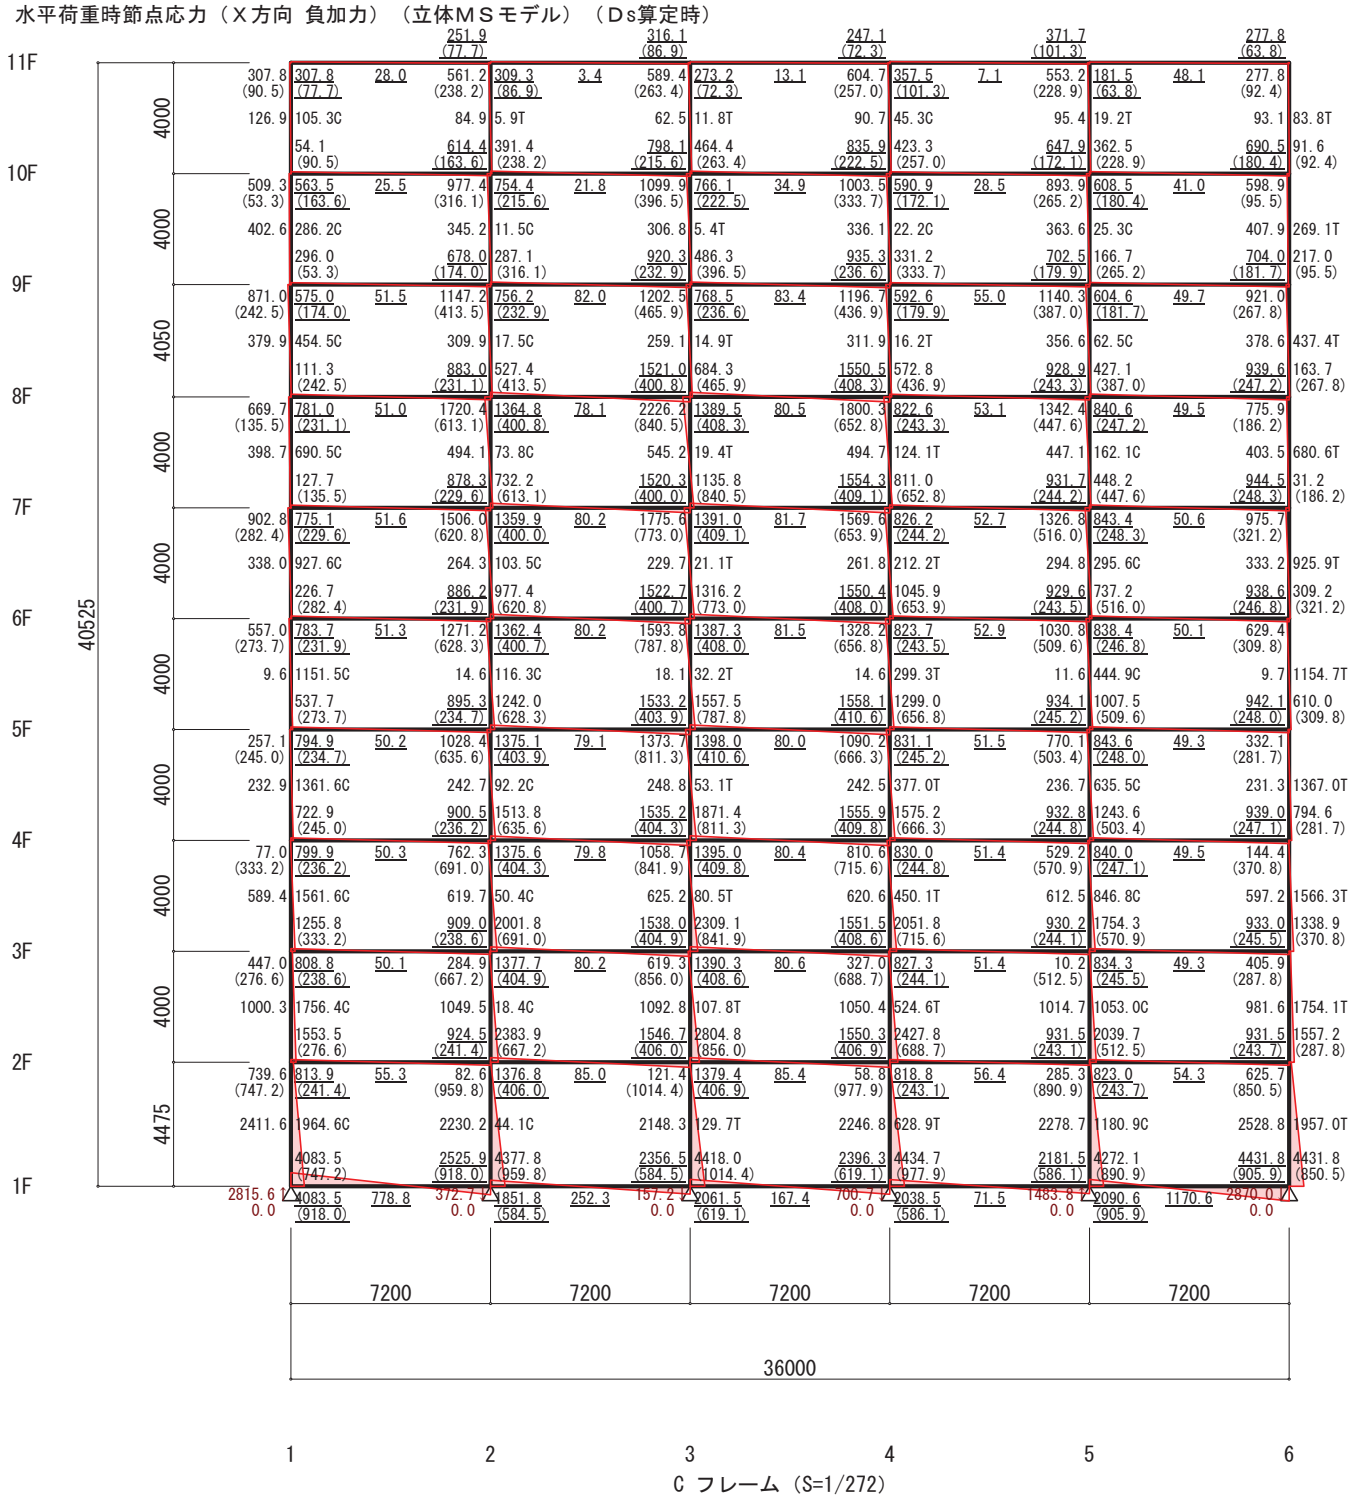

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

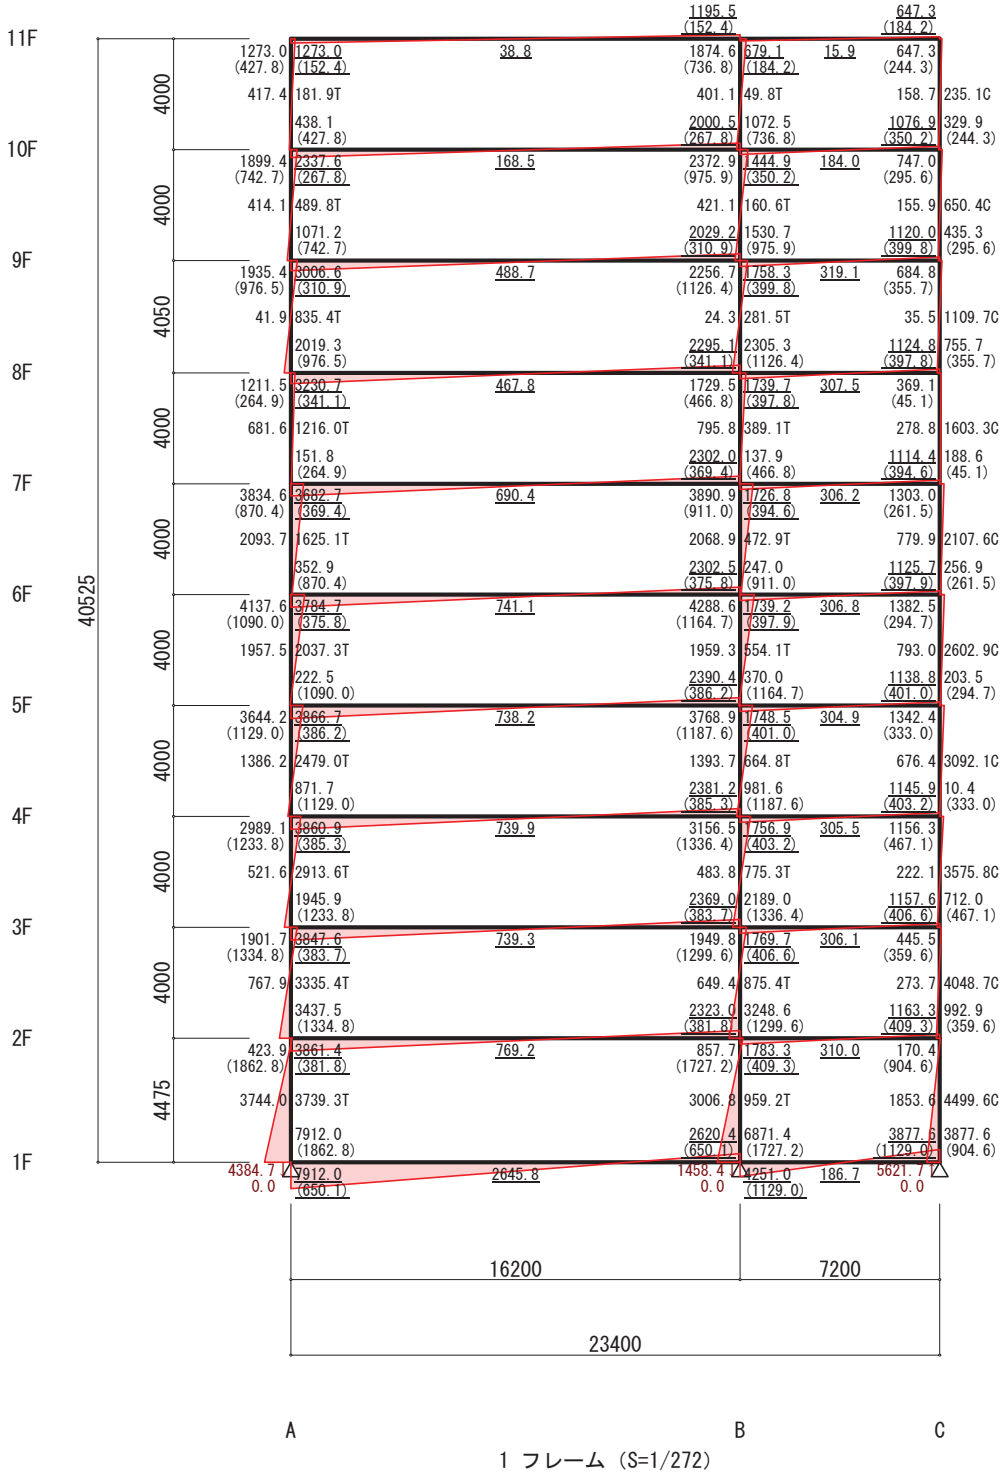

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

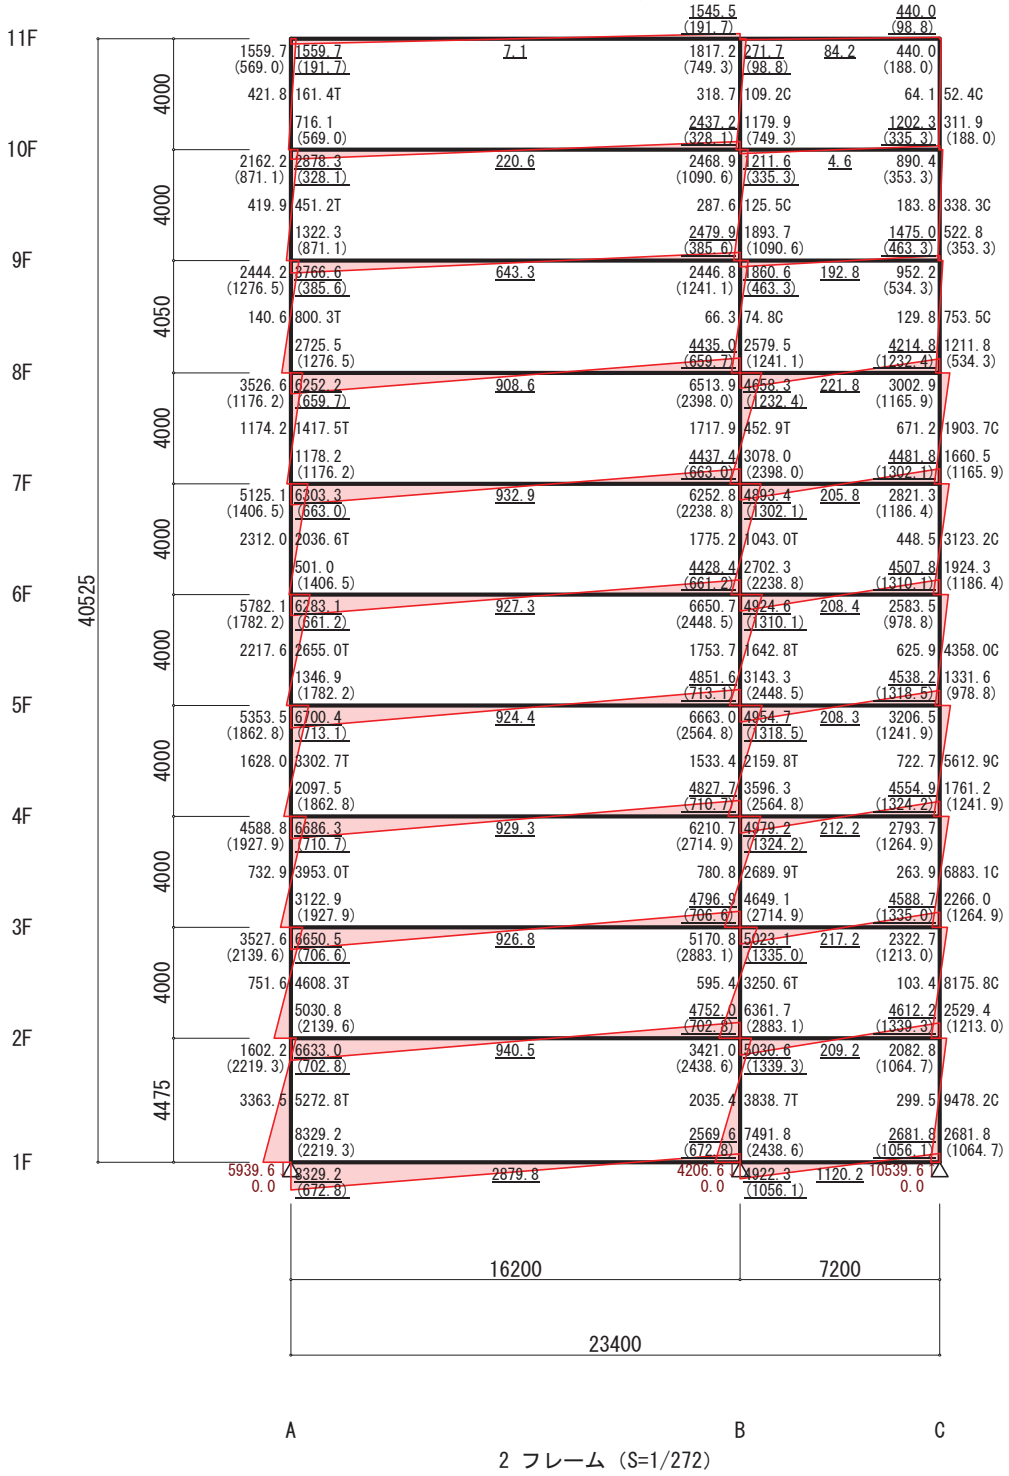

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

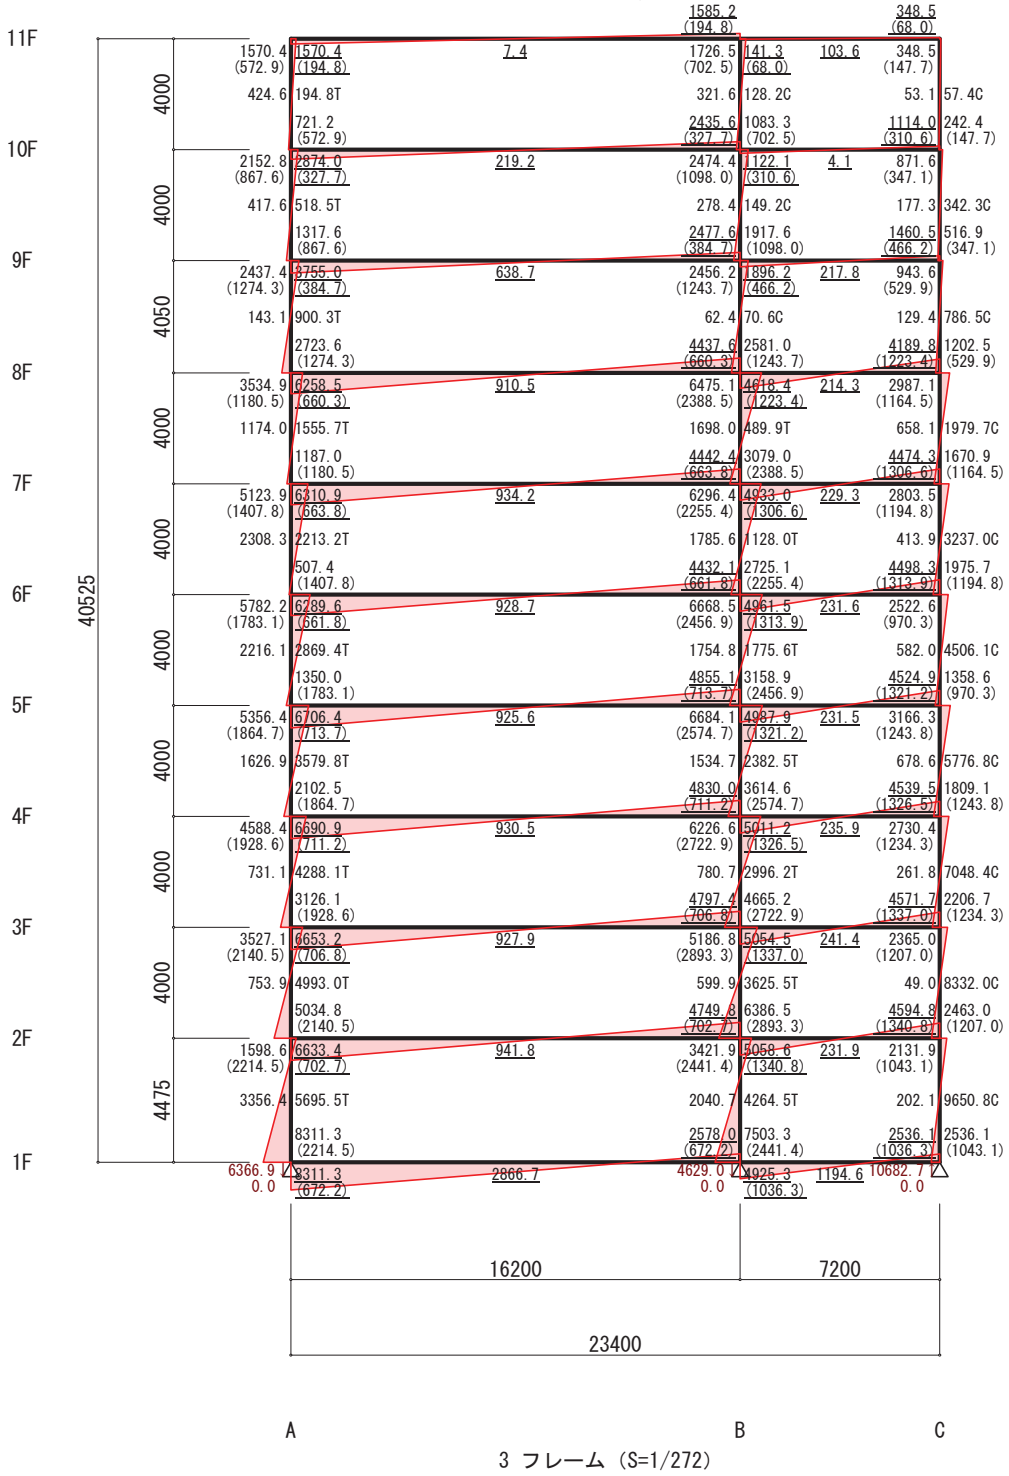

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

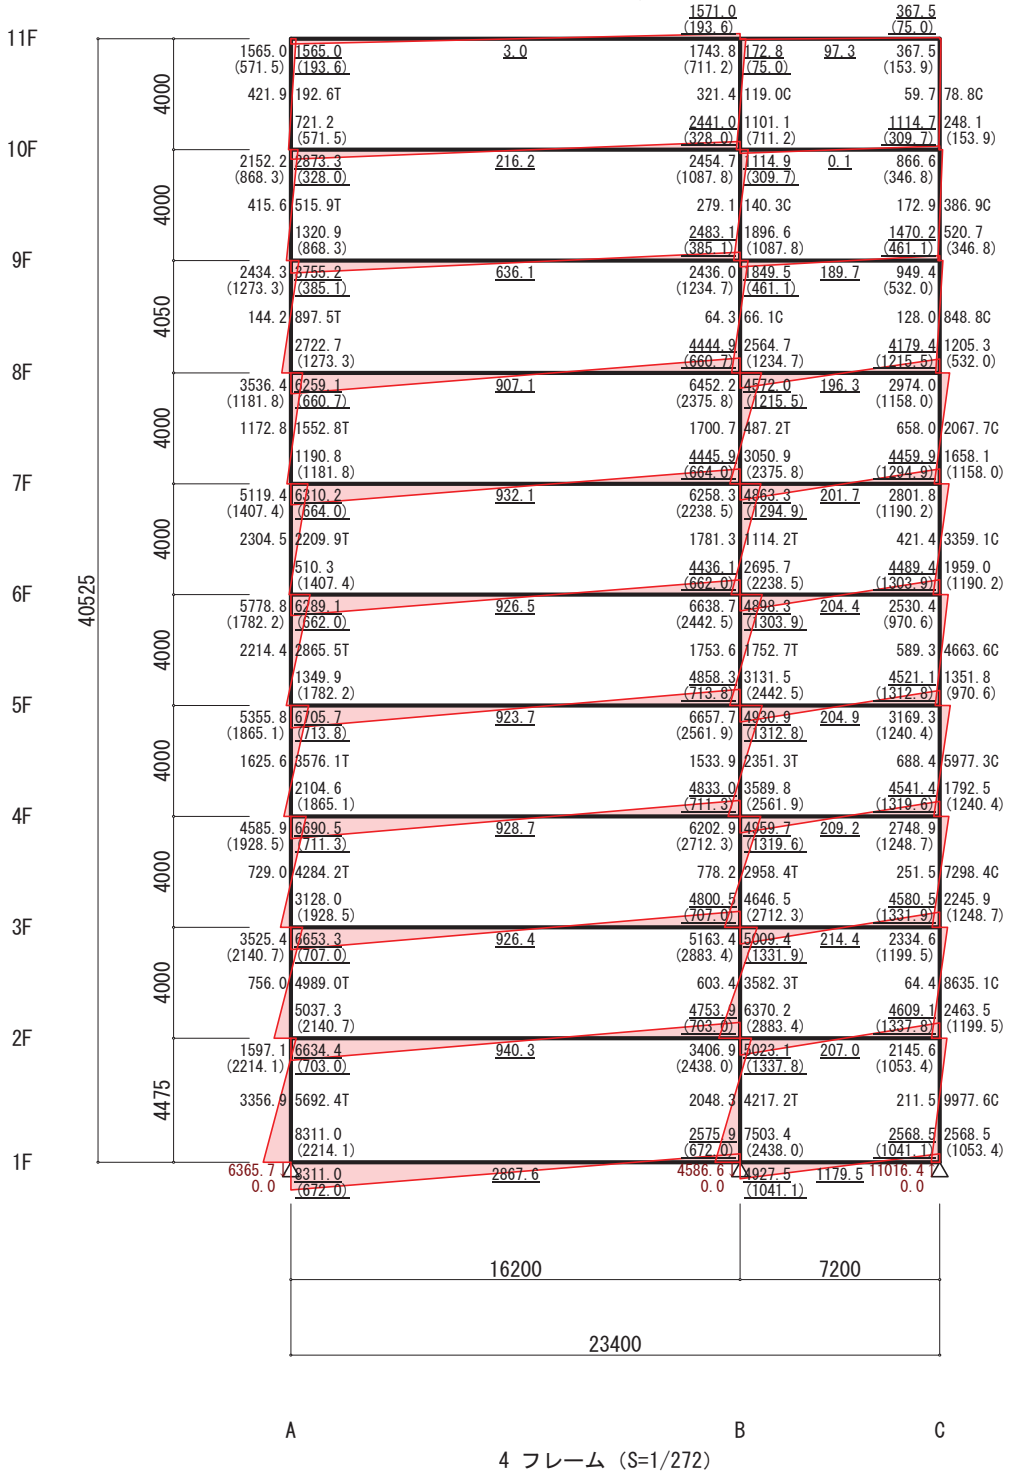

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

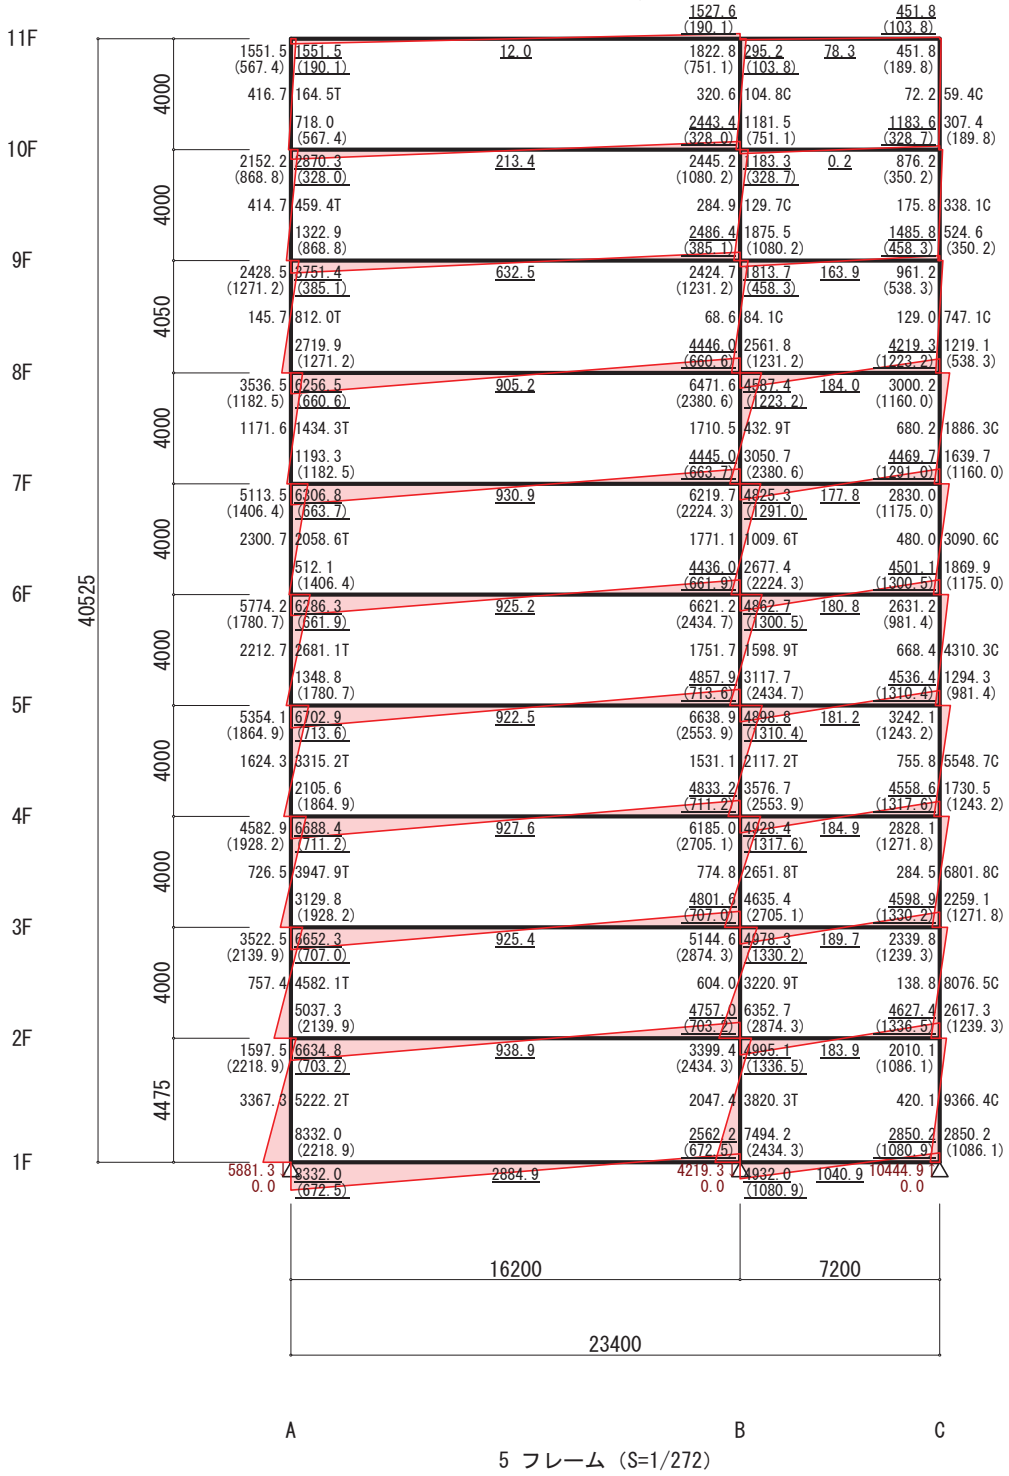

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

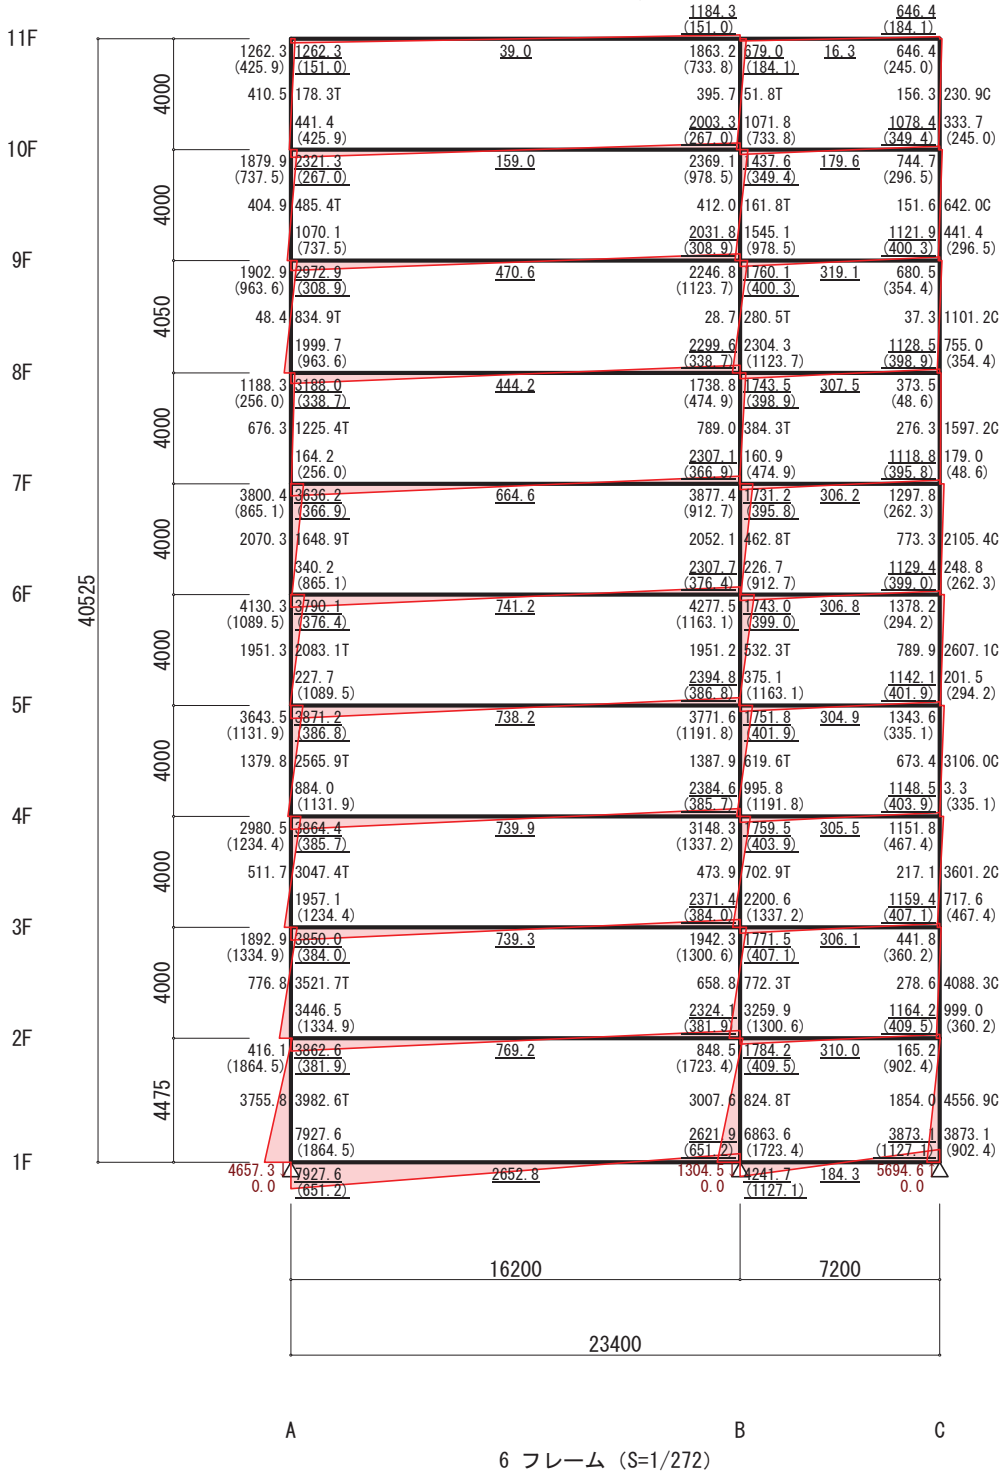

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

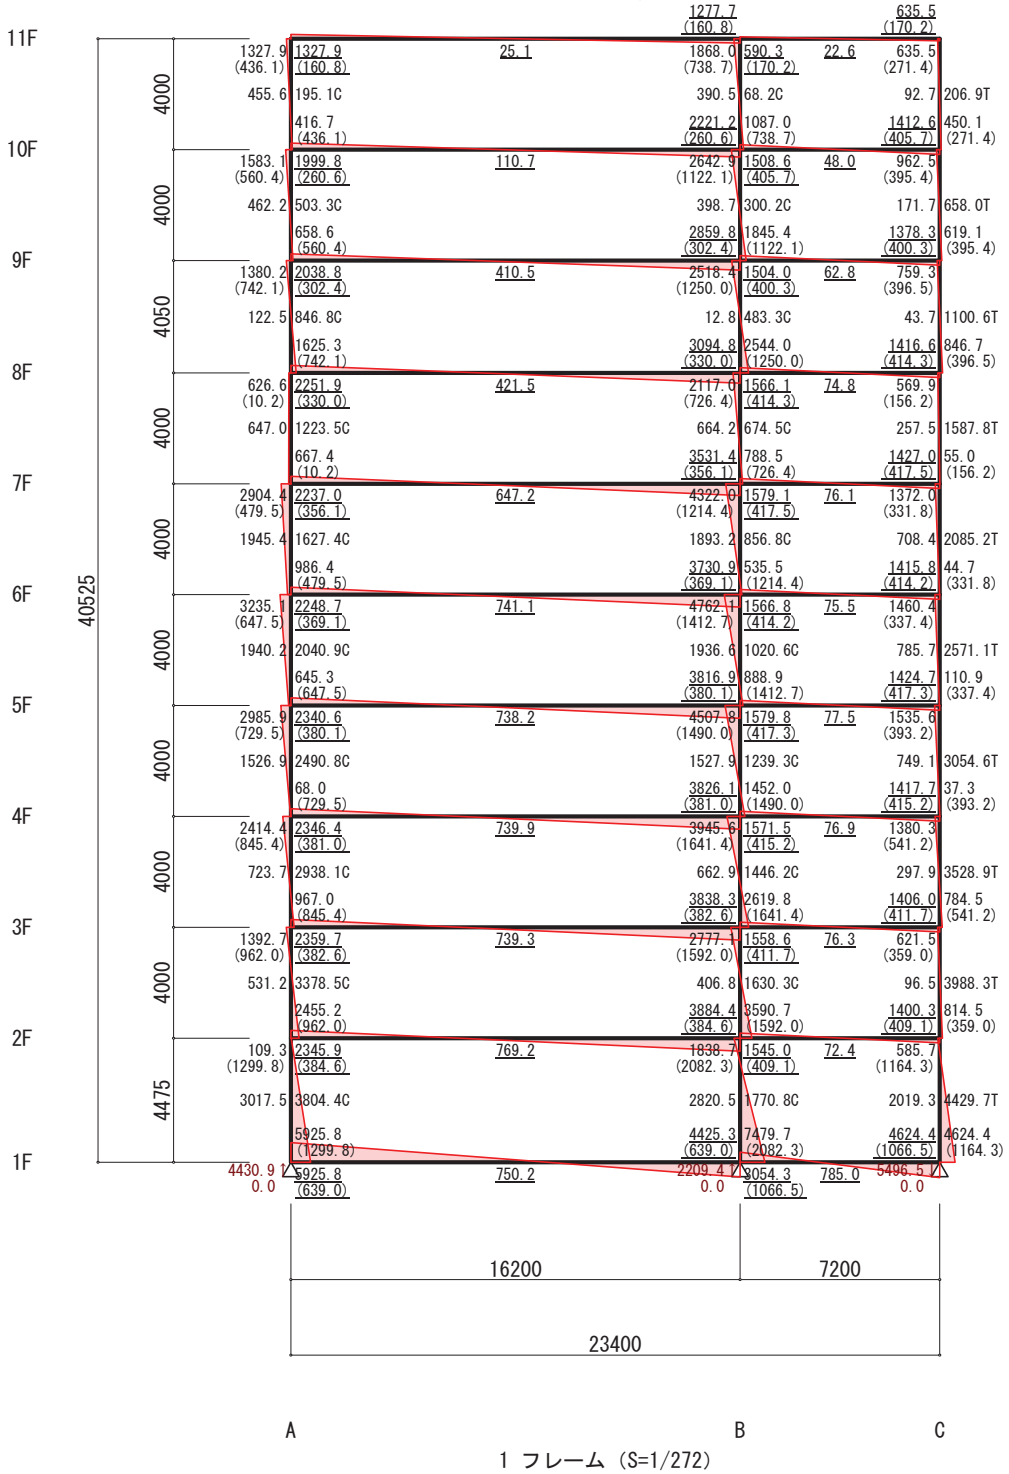

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

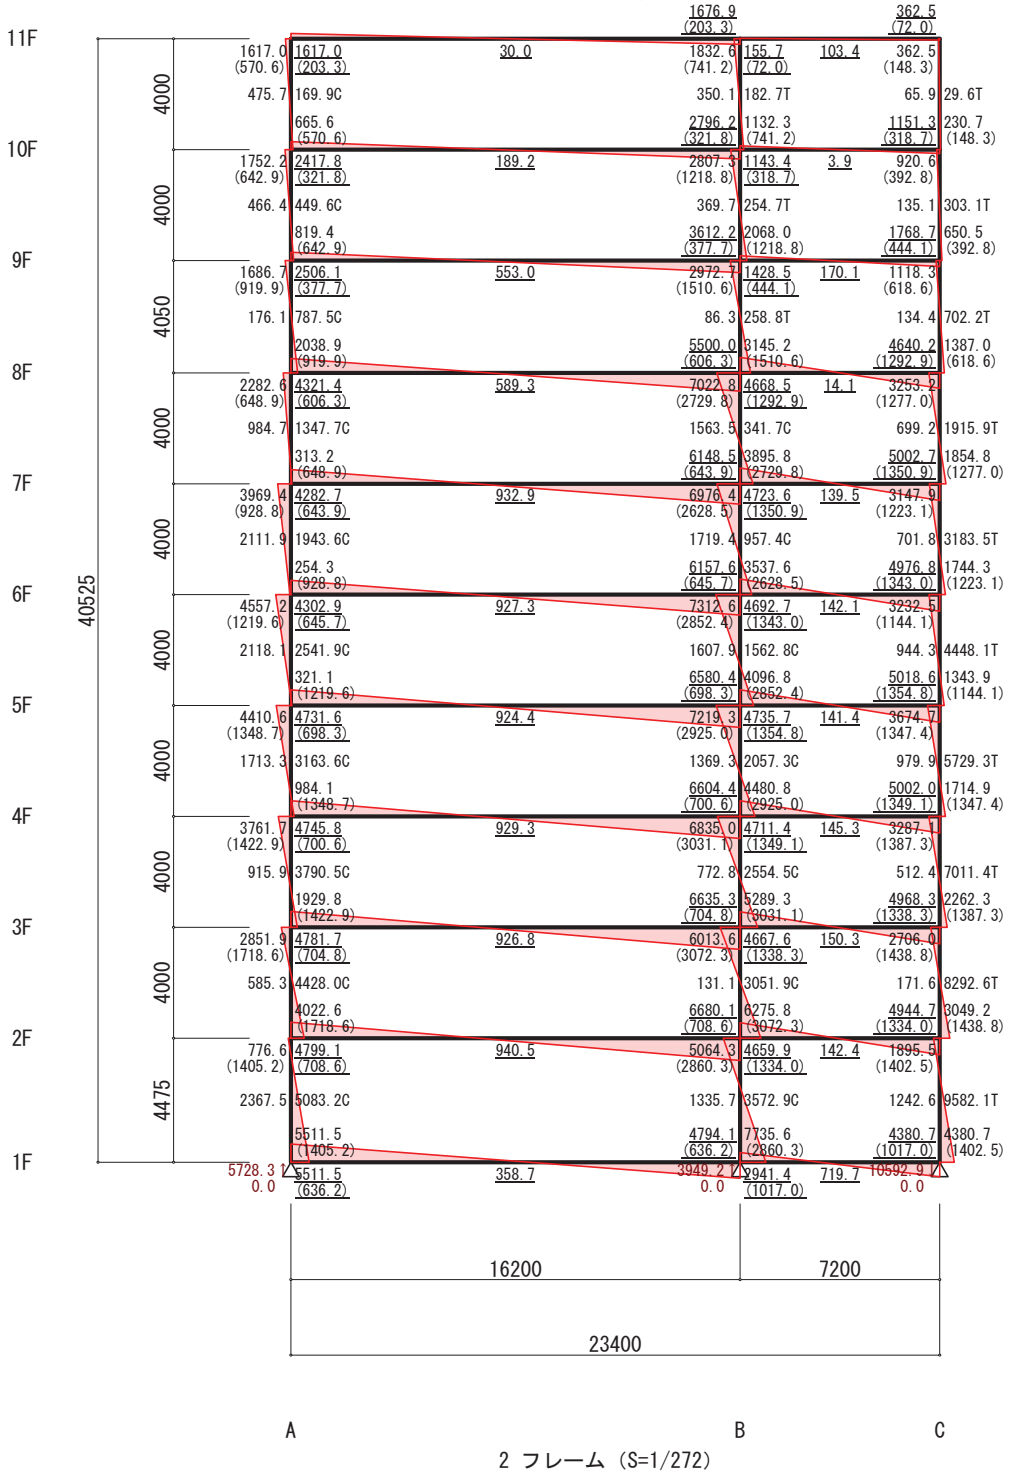

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

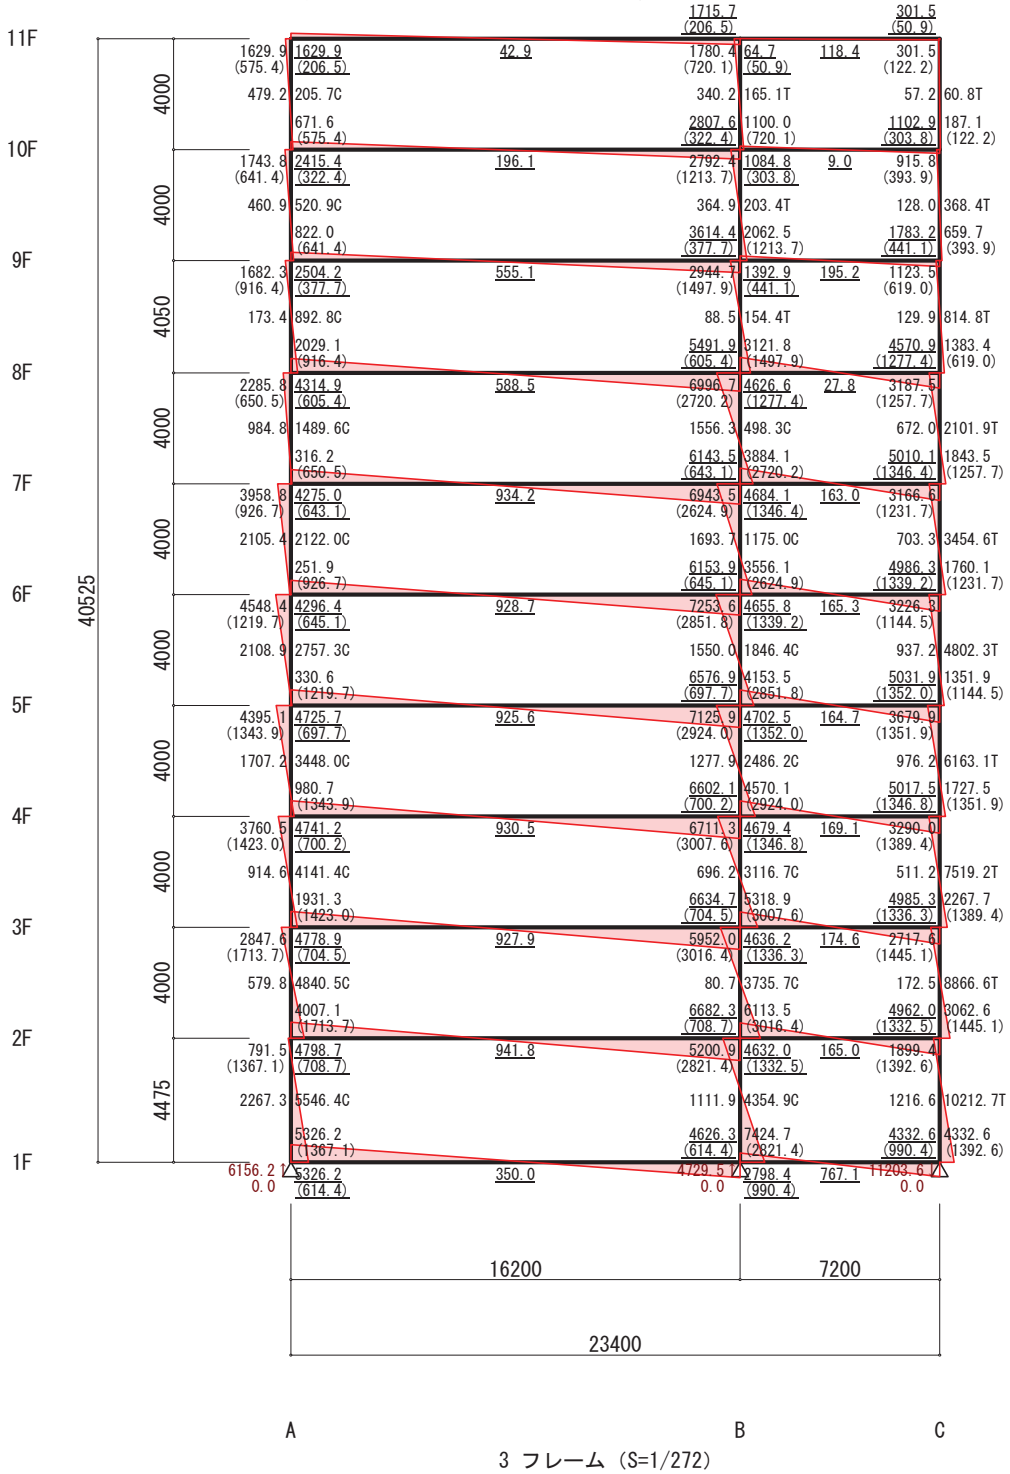

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

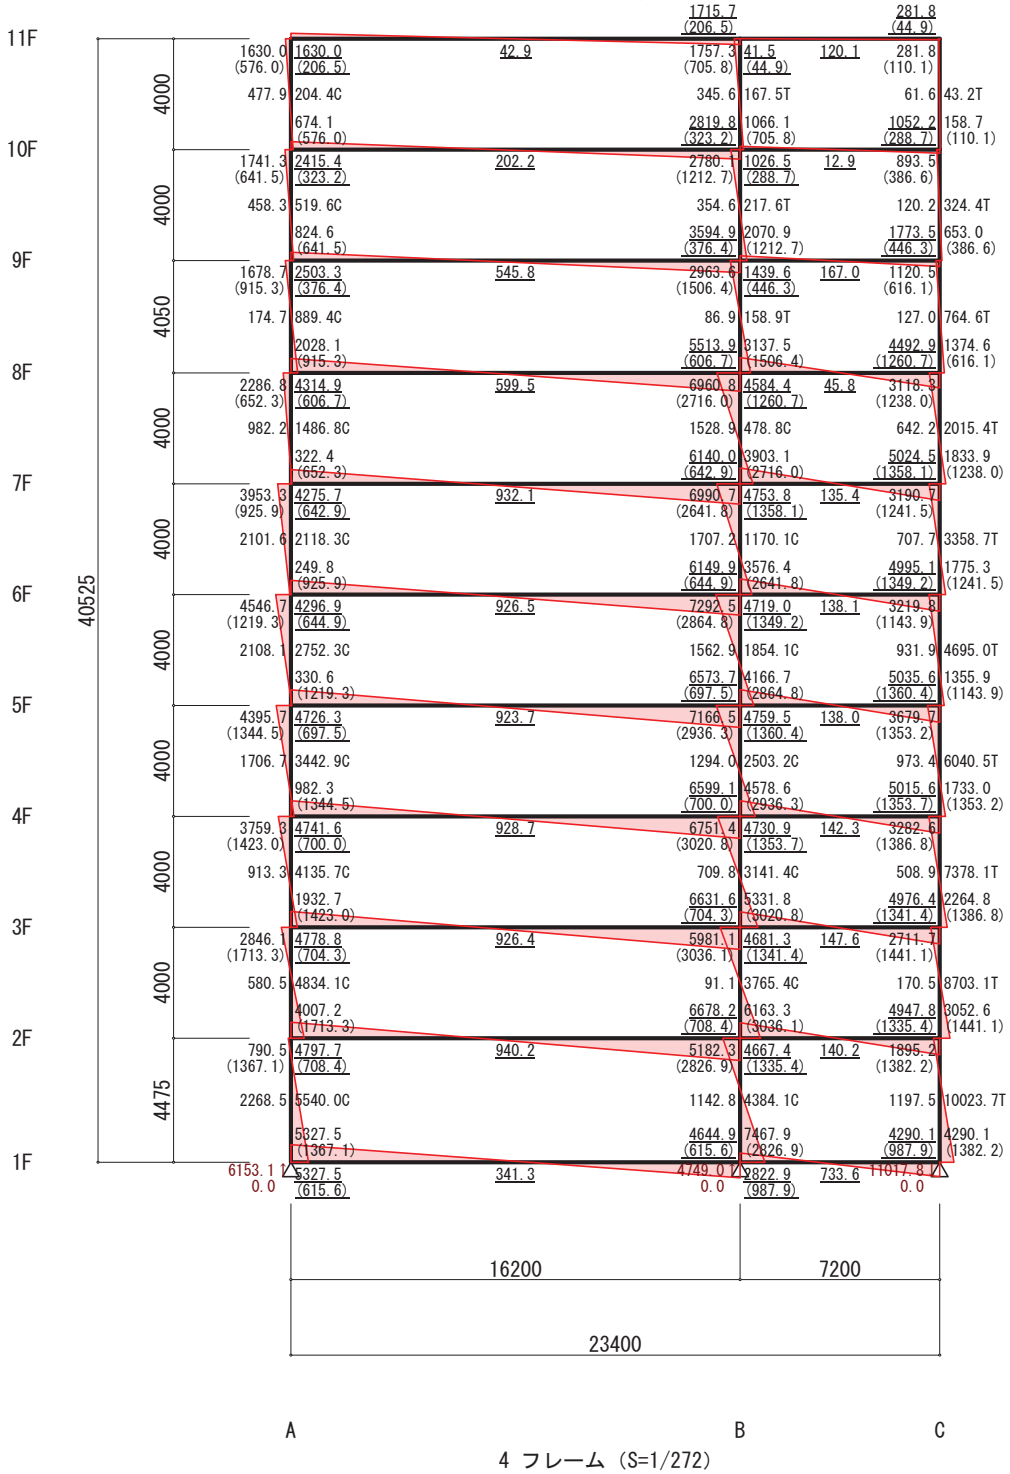

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

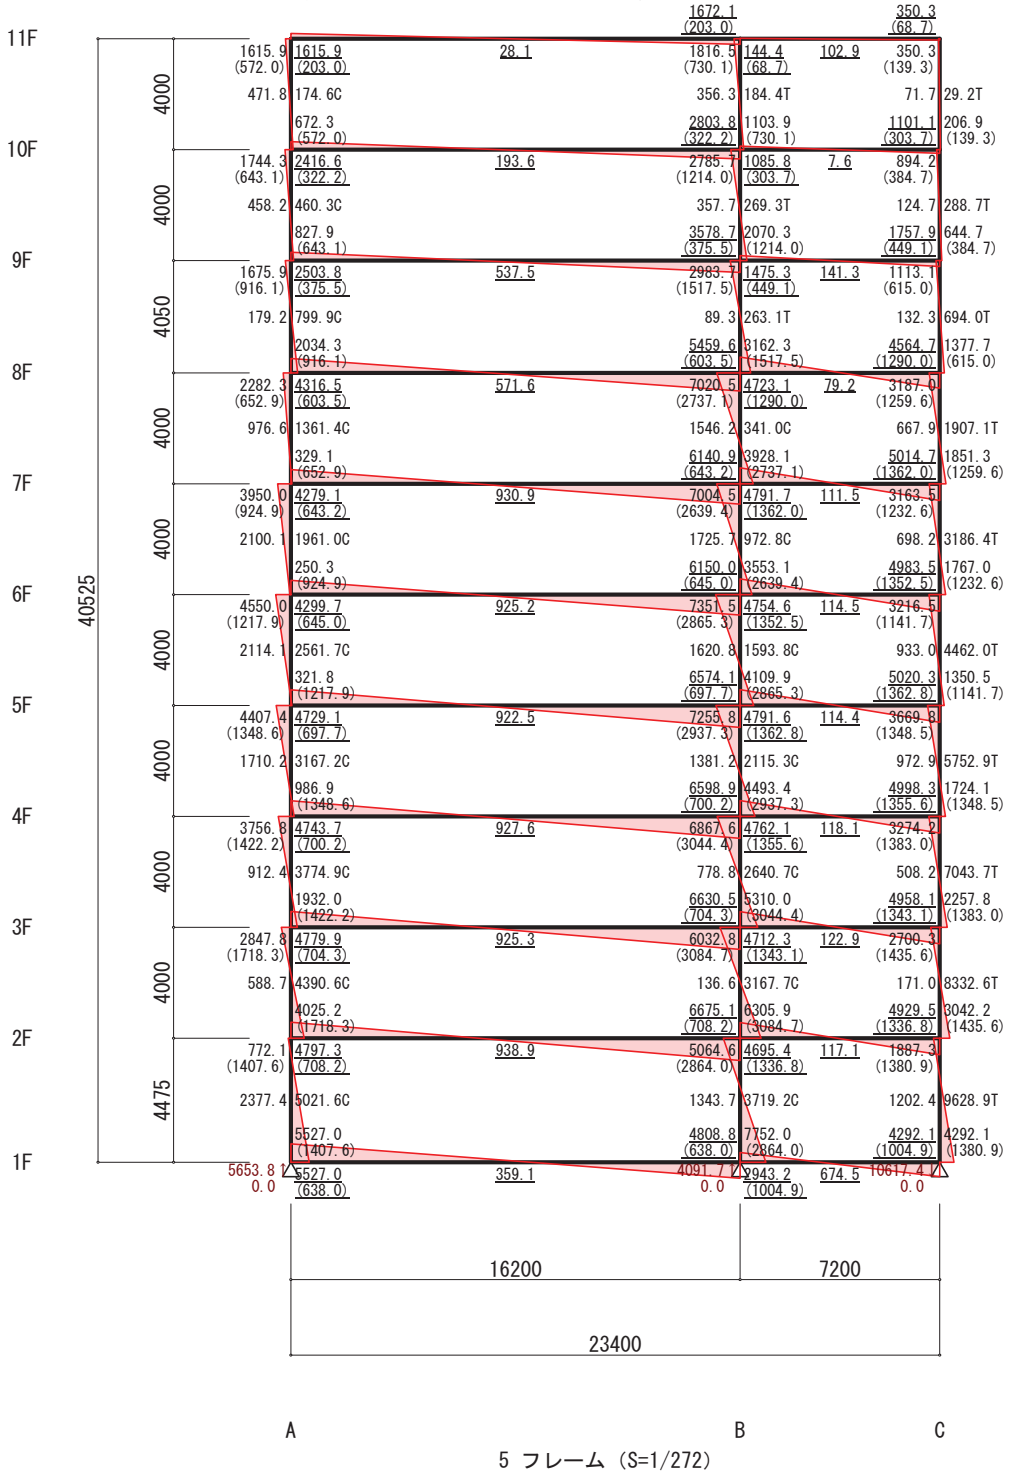

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

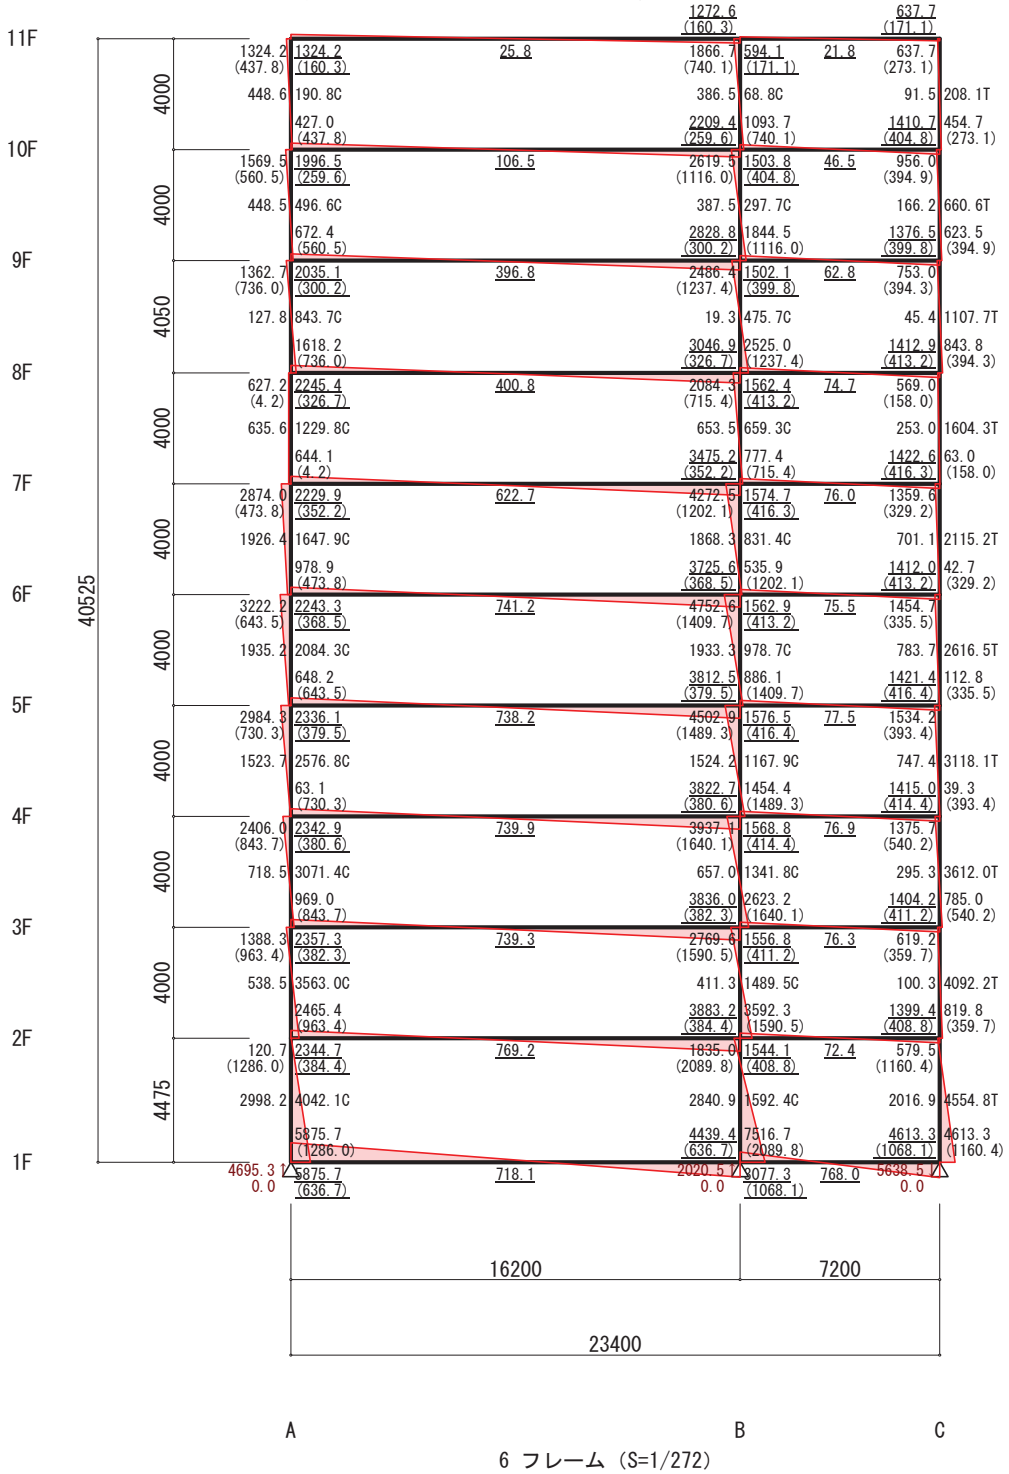

6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

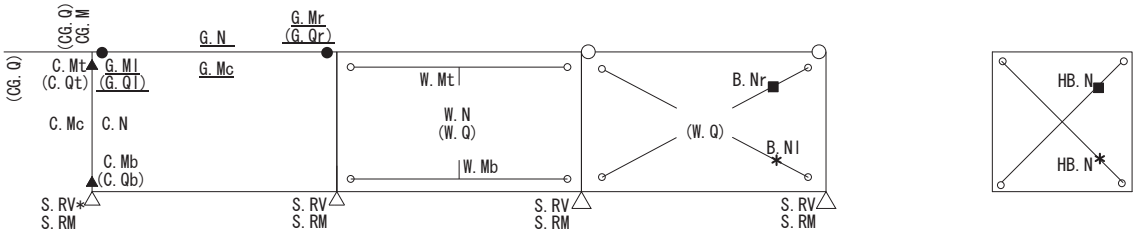

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

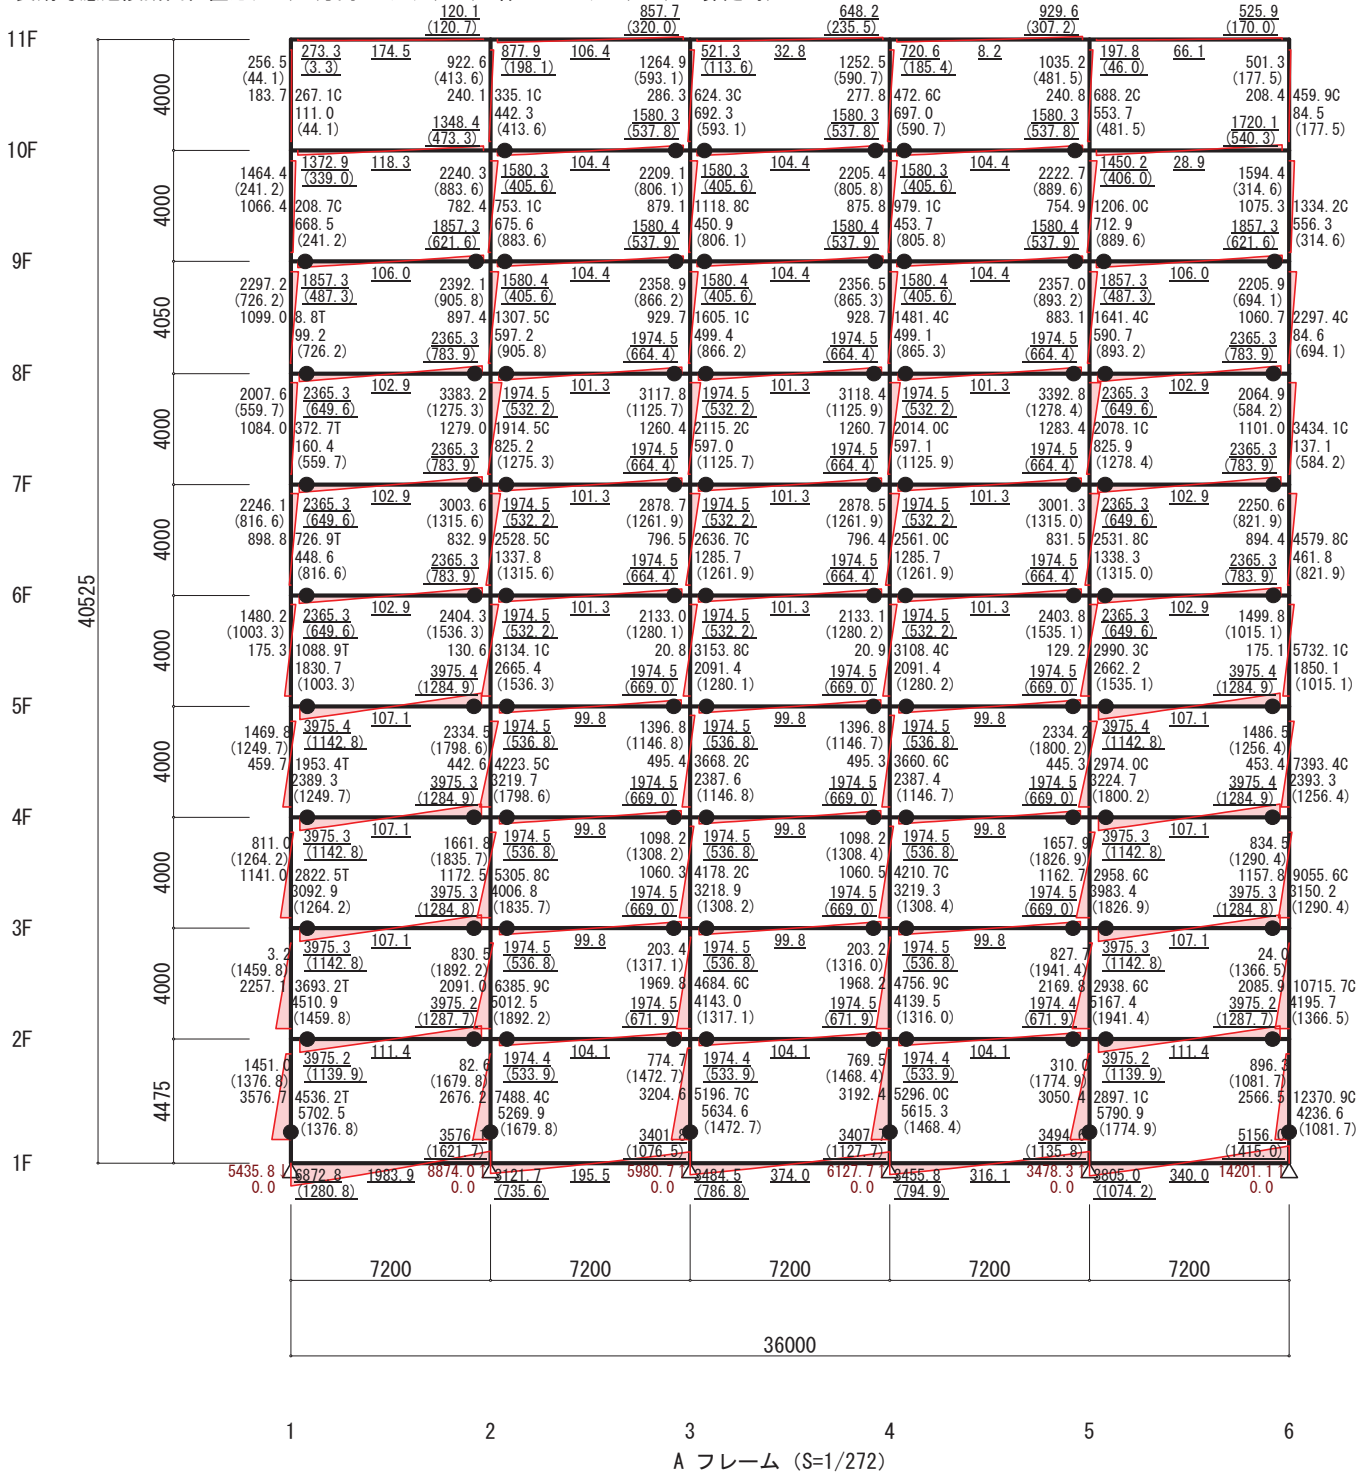

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

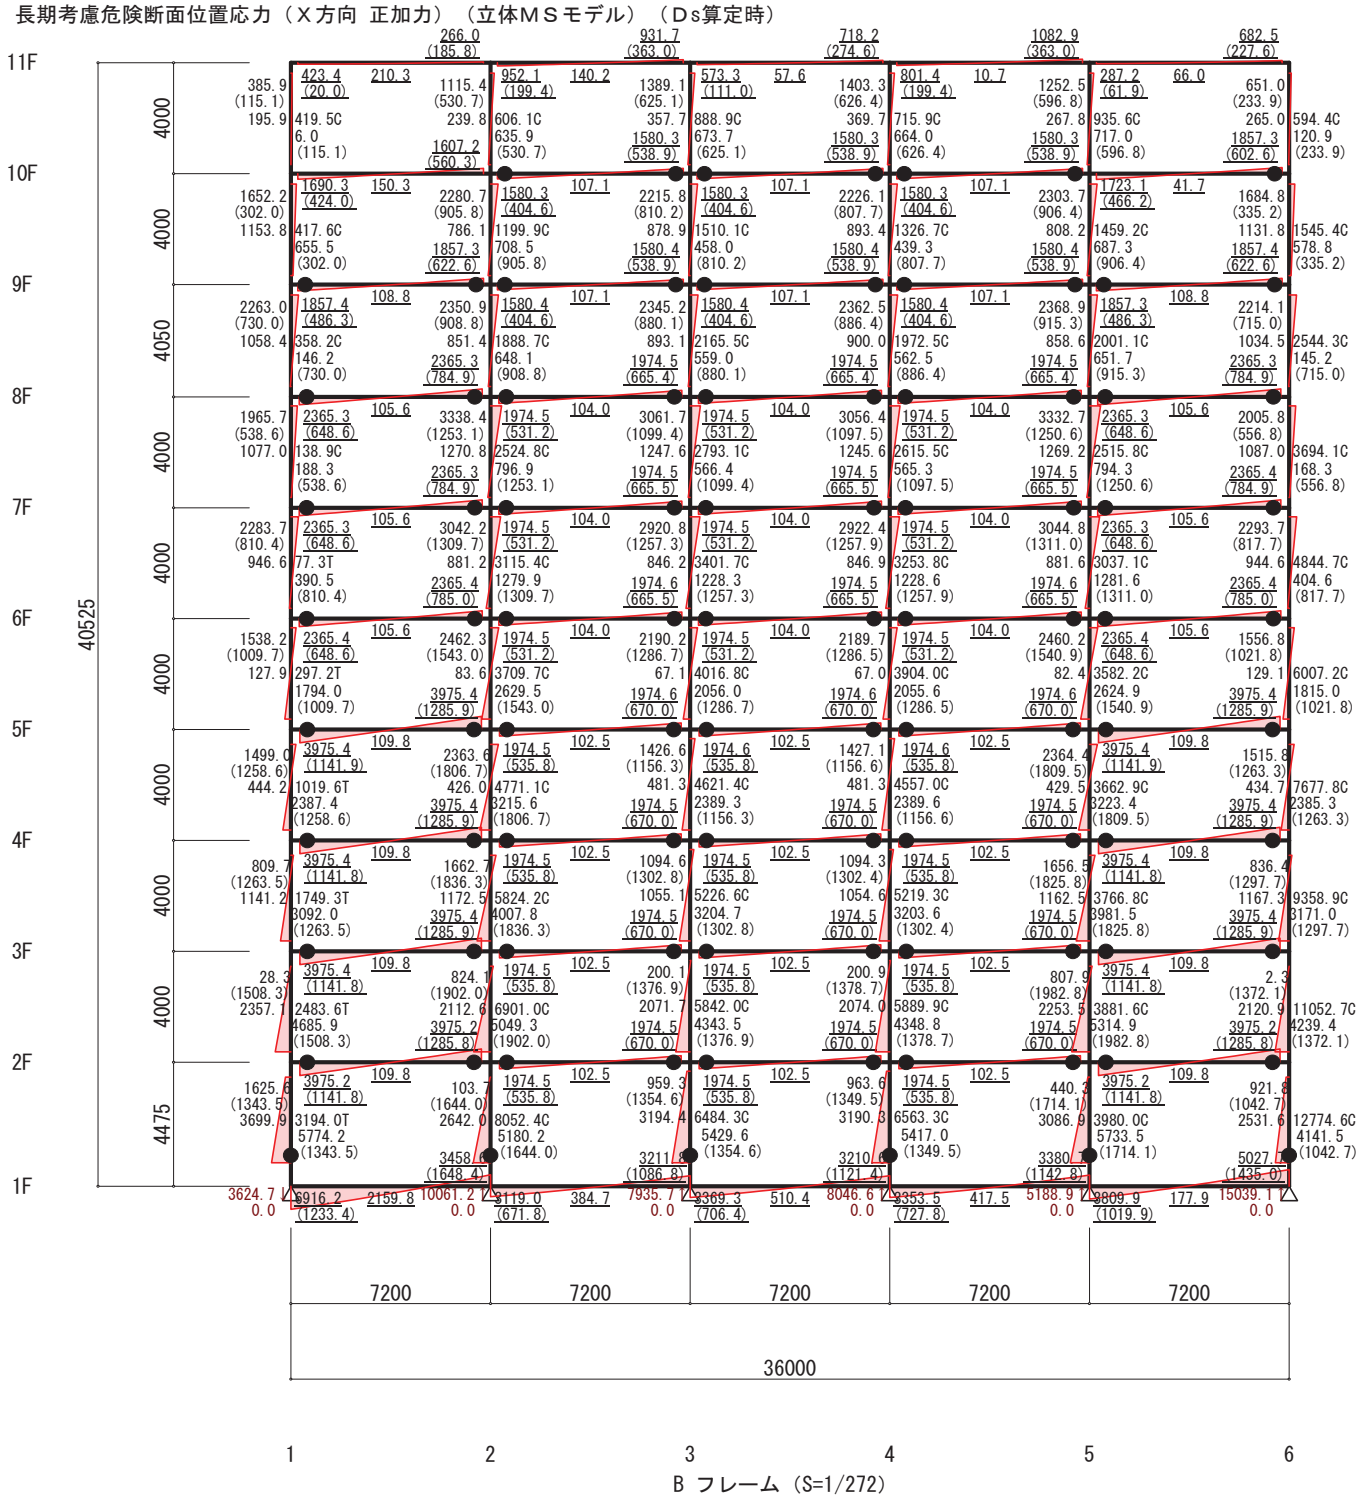

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

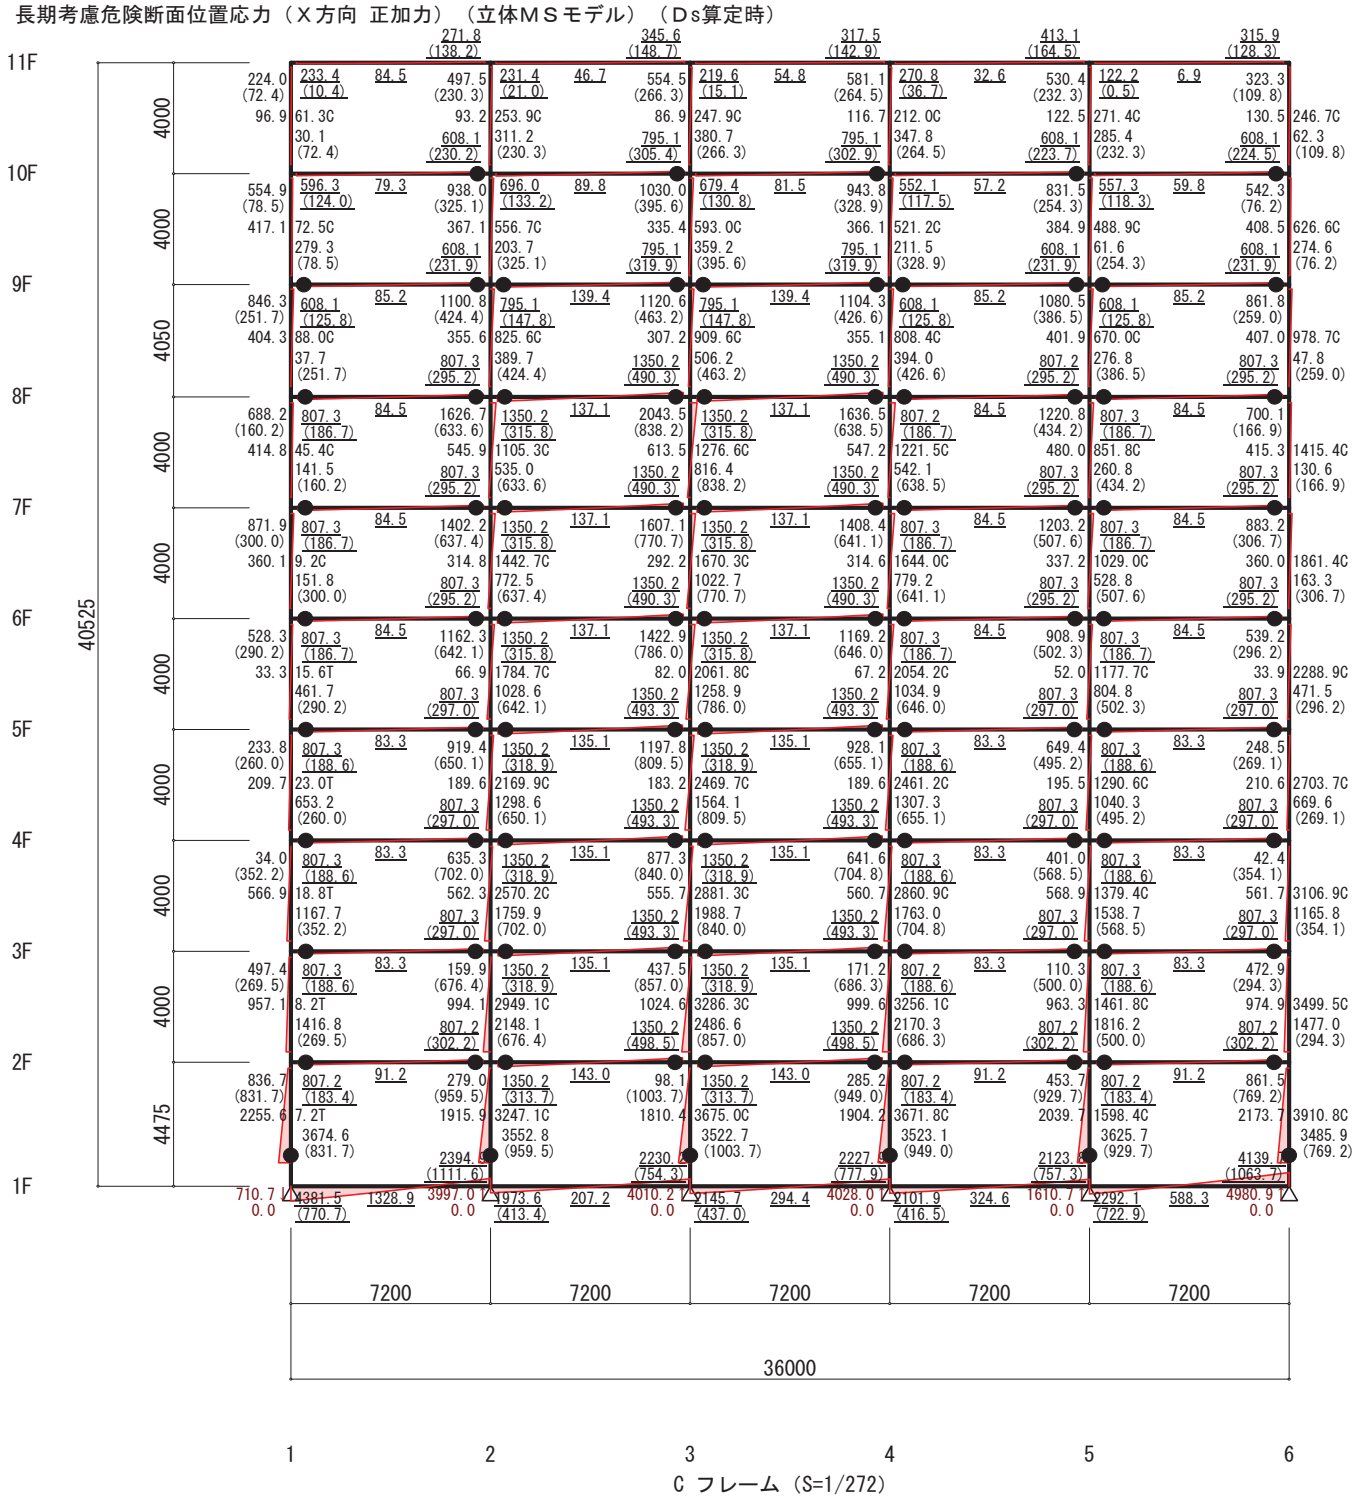

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

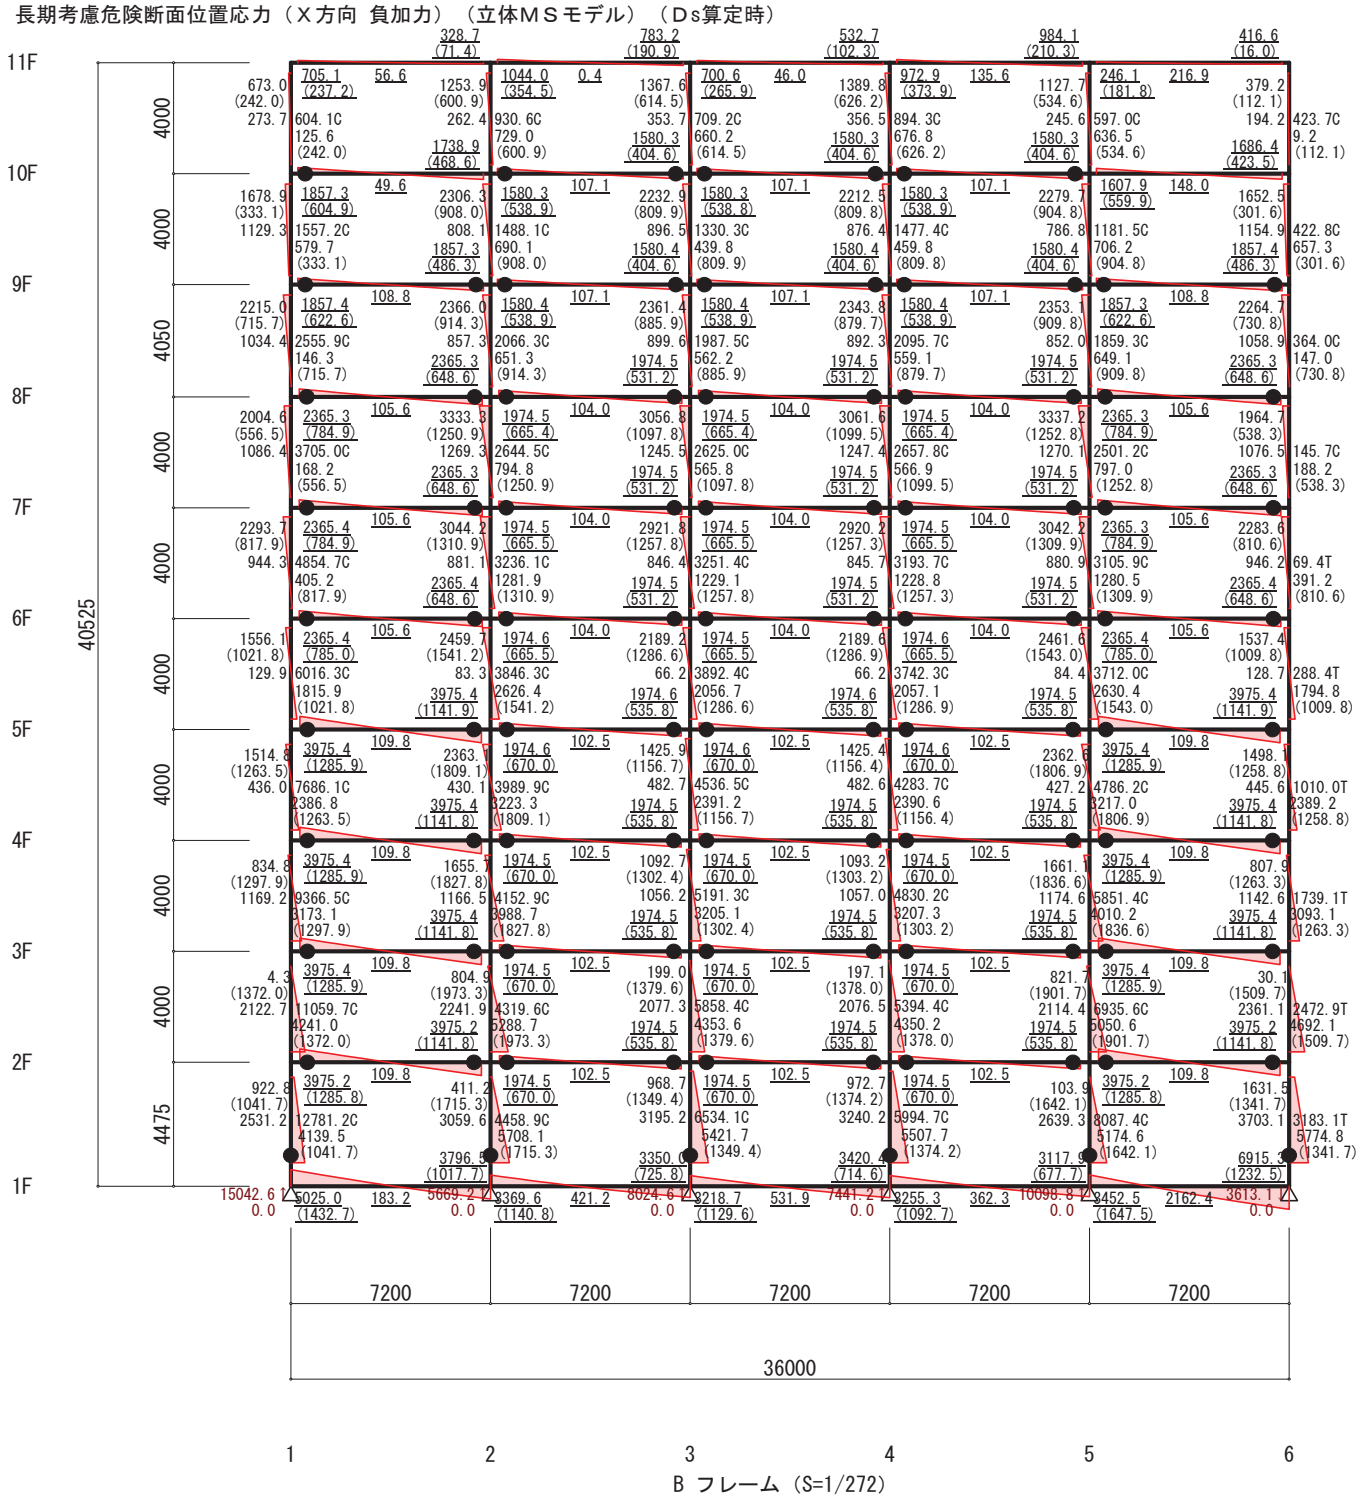

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

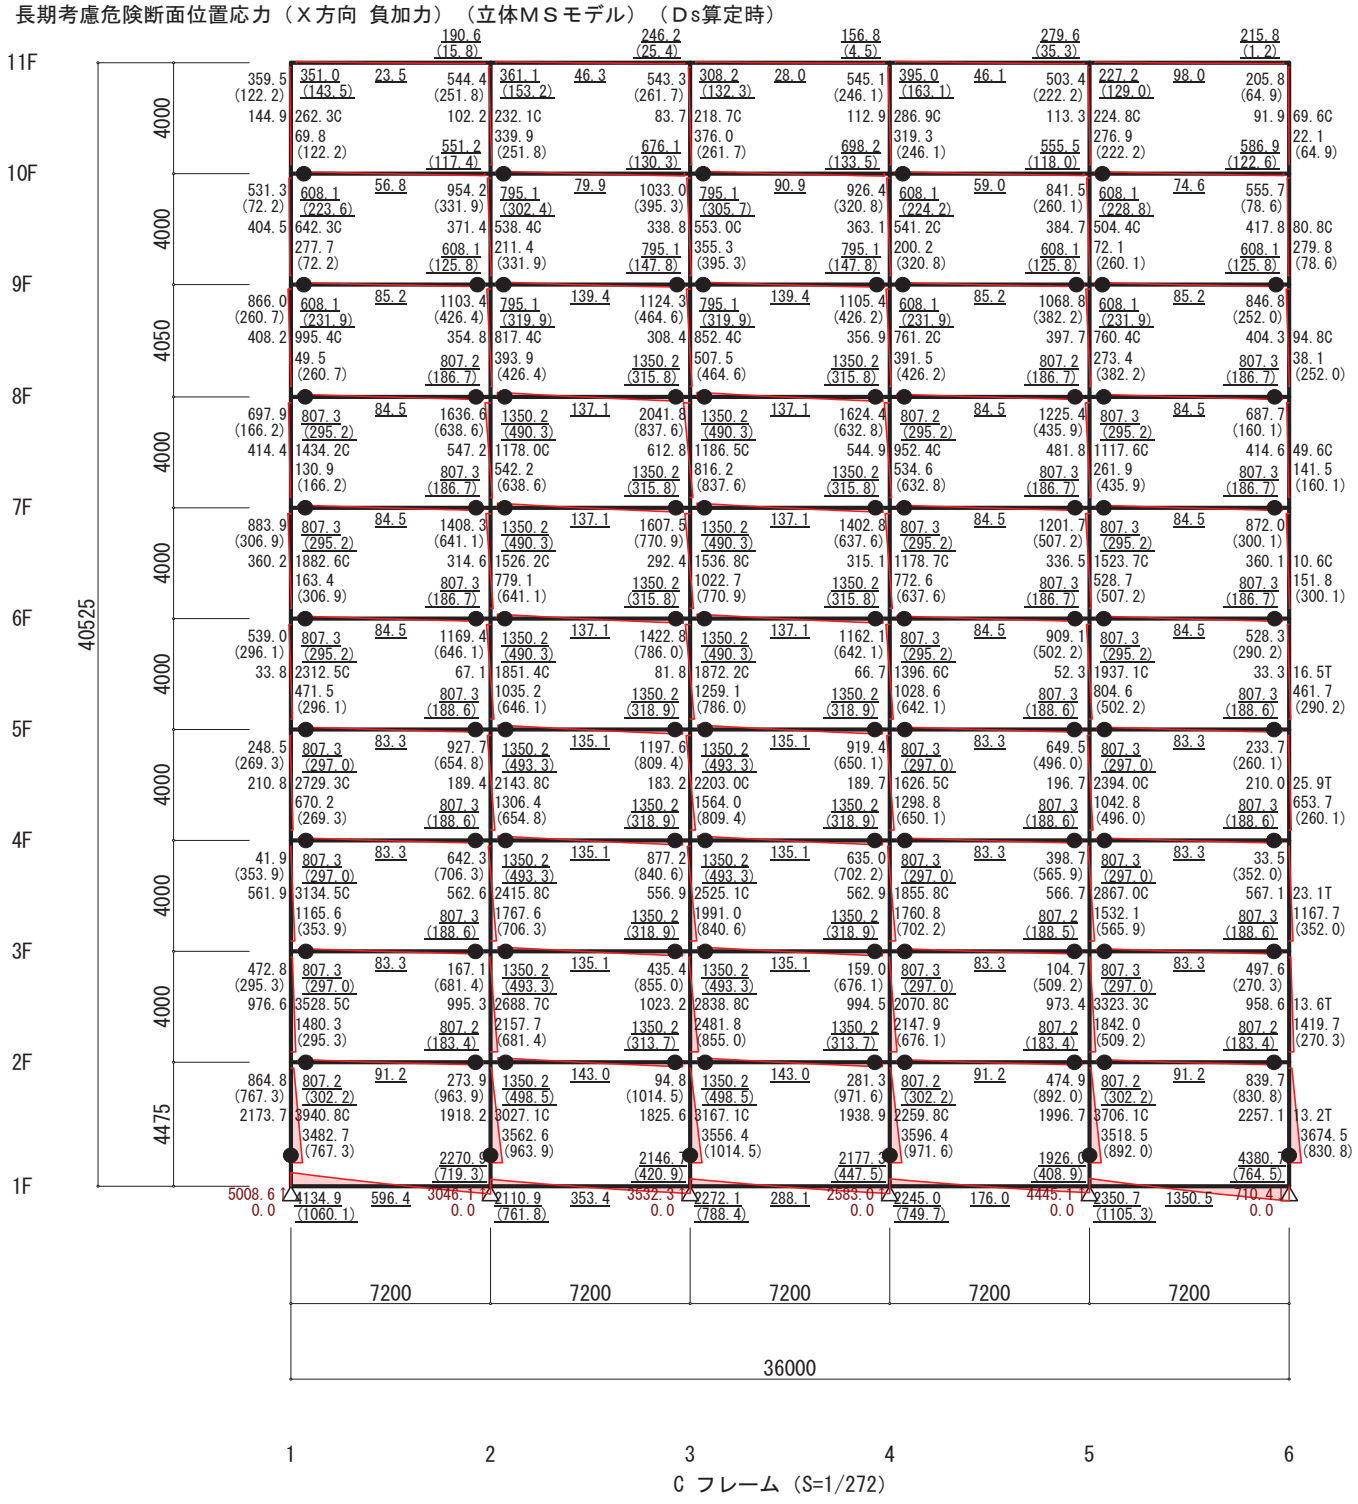

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

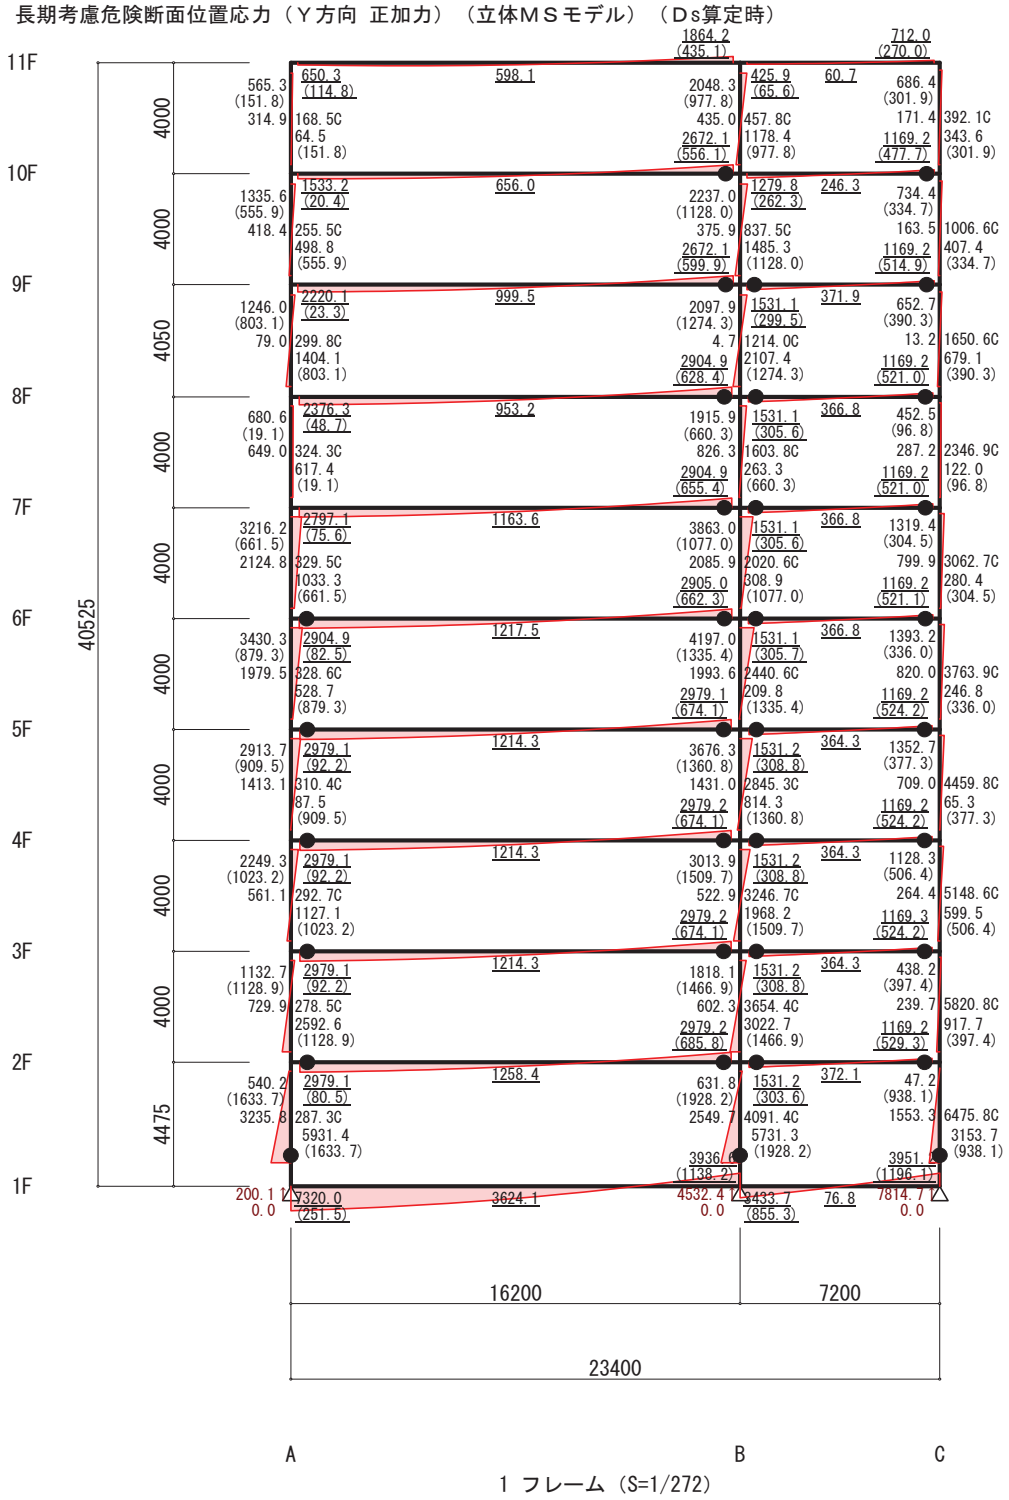

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

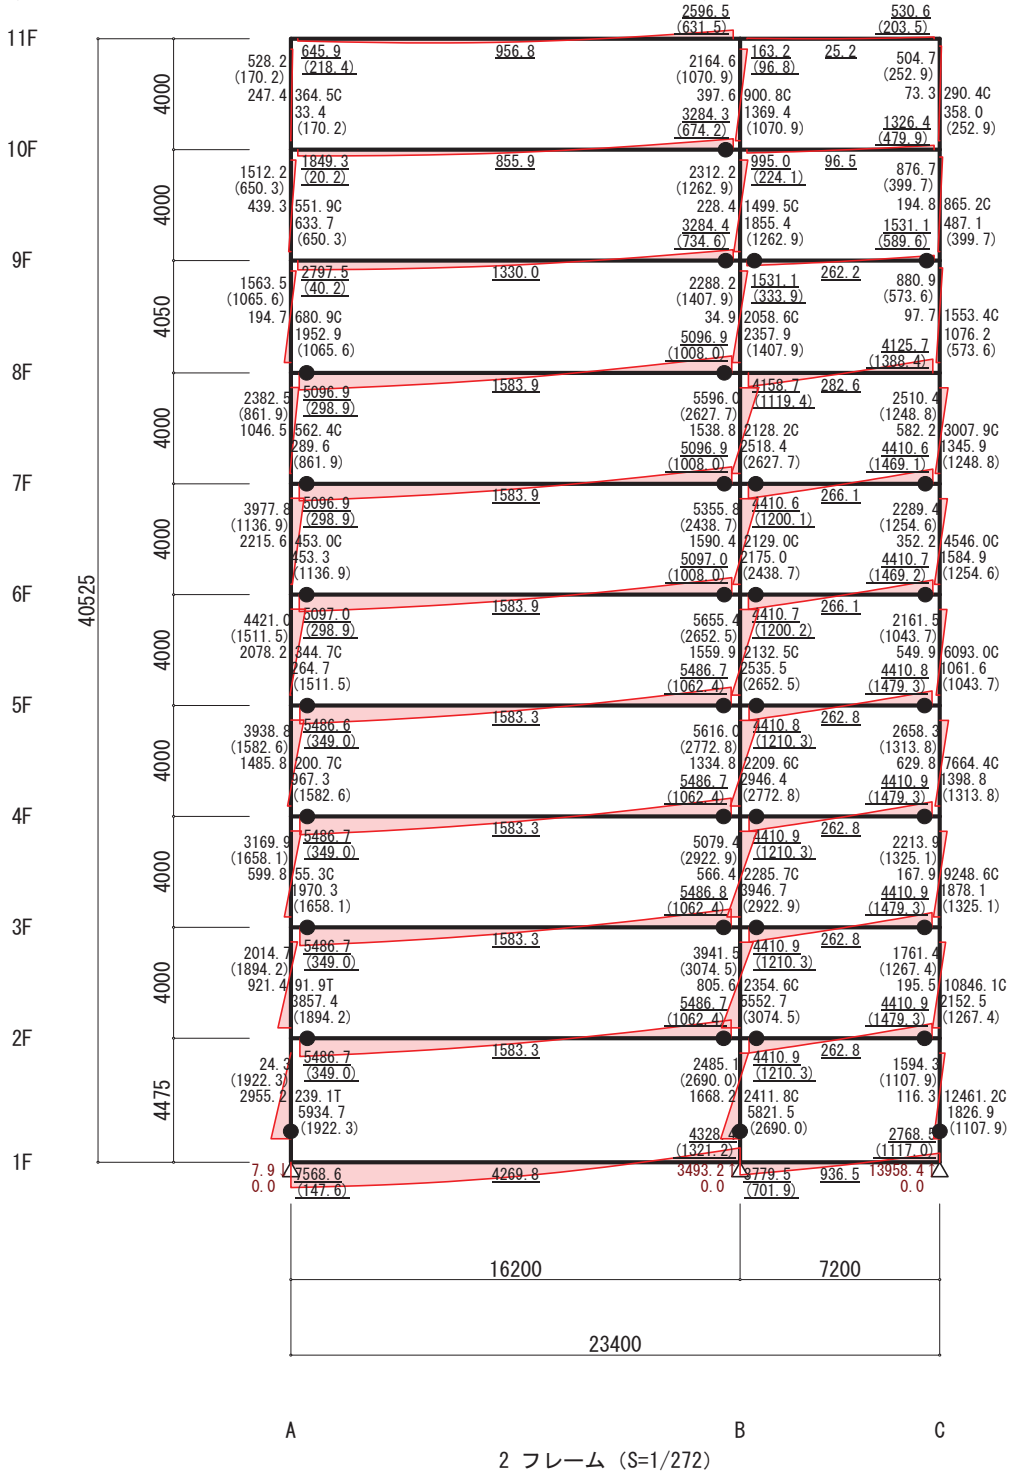

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

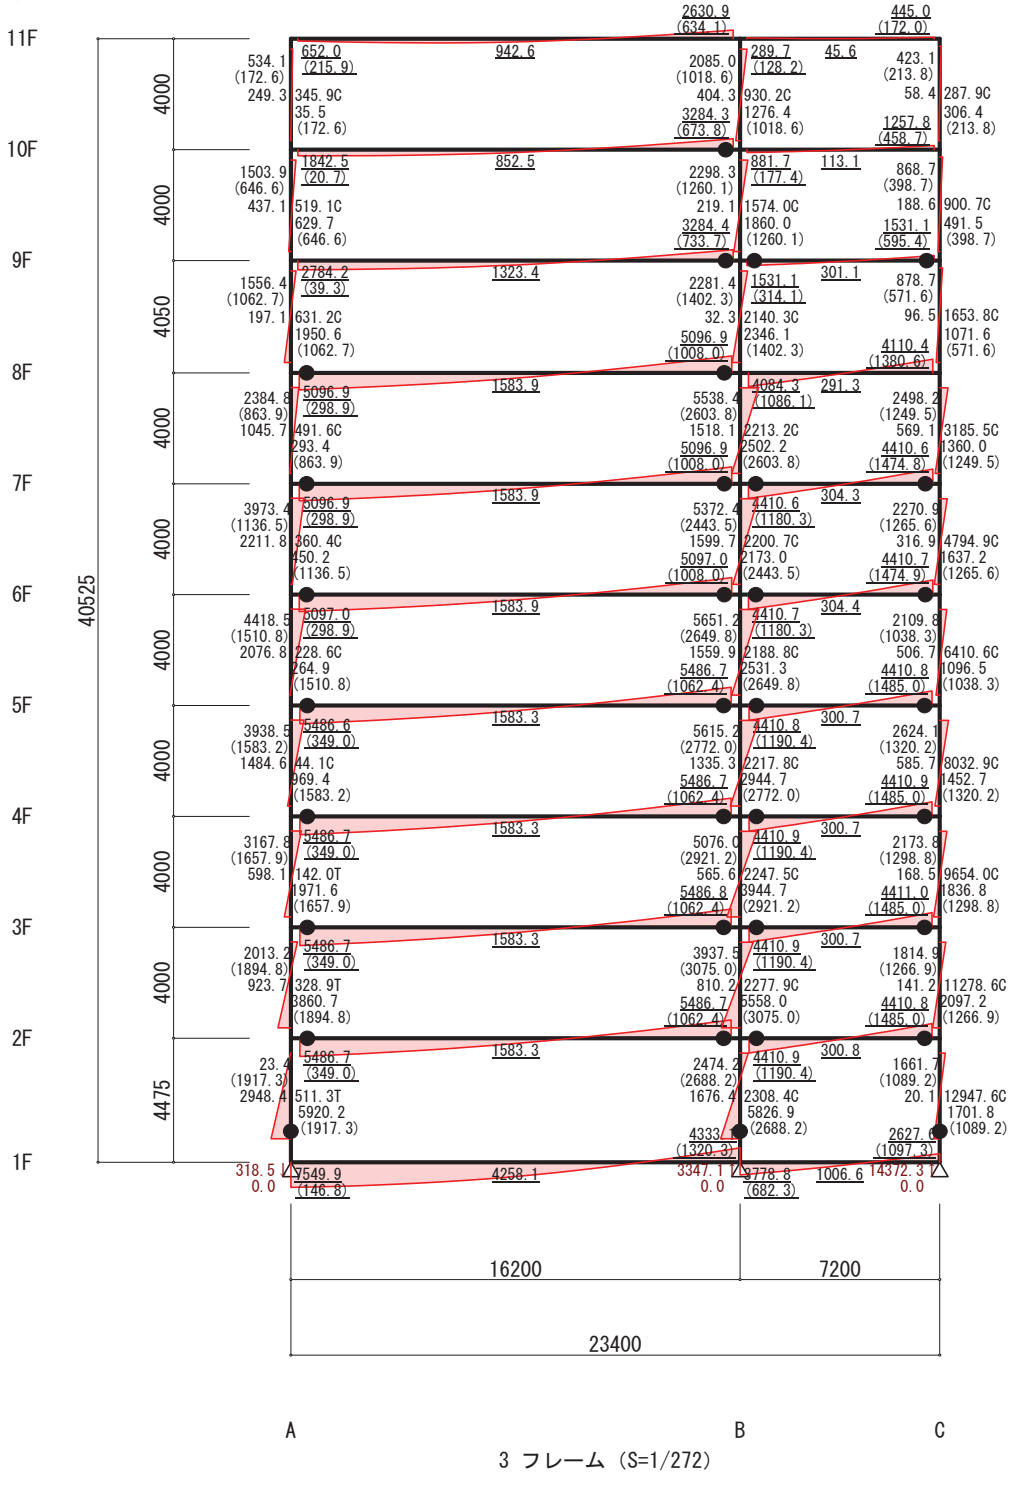

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

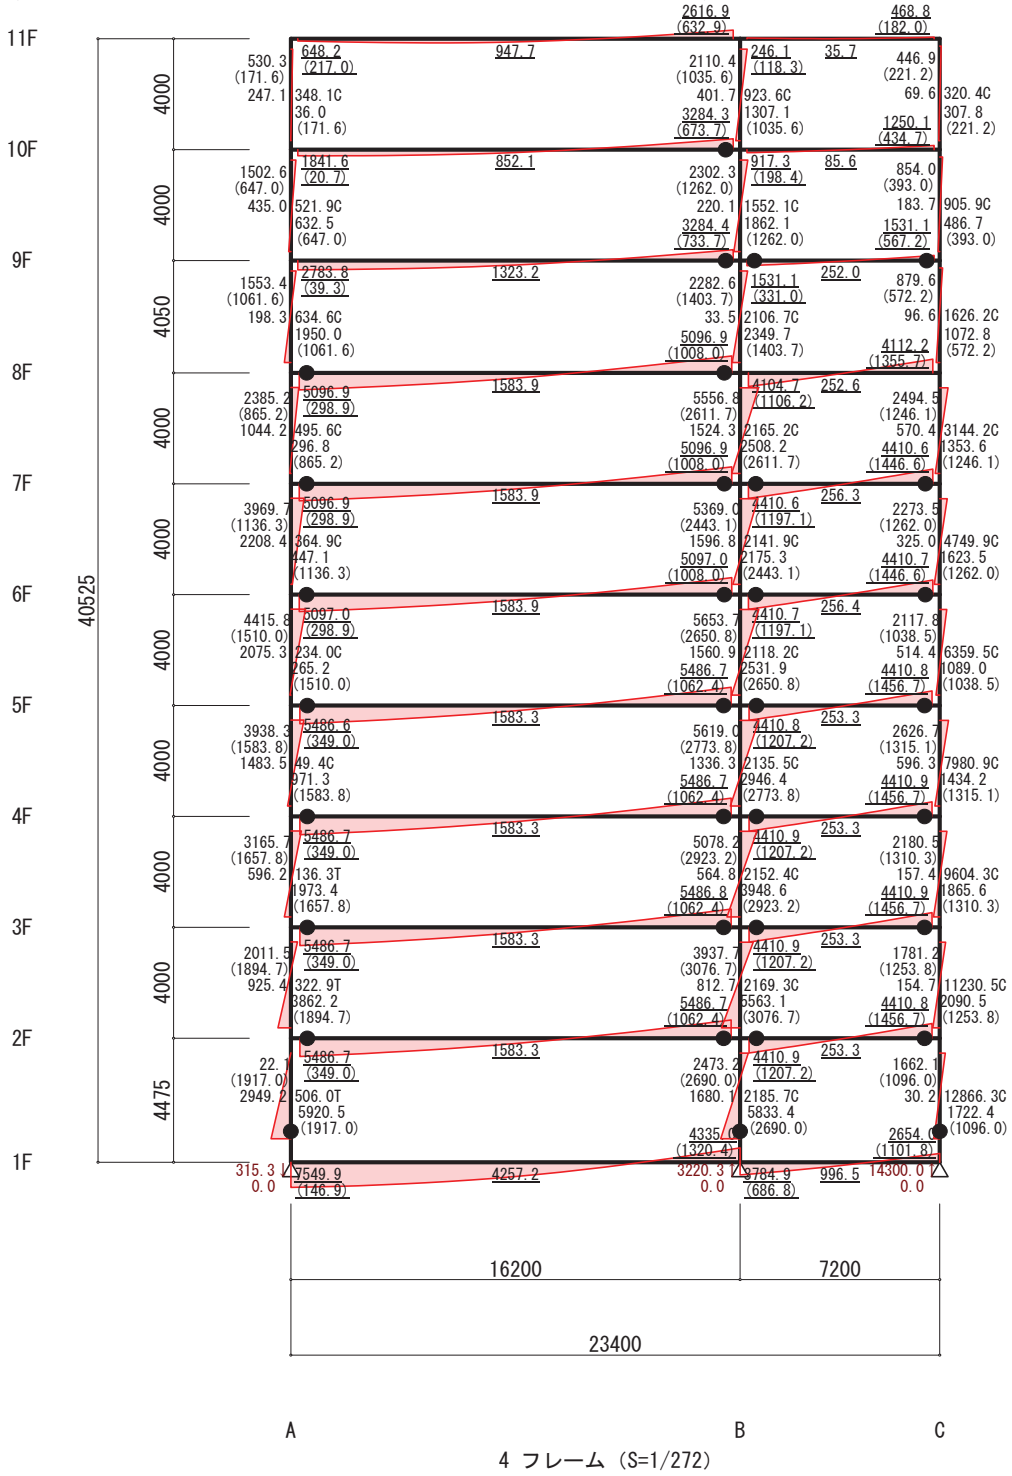

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

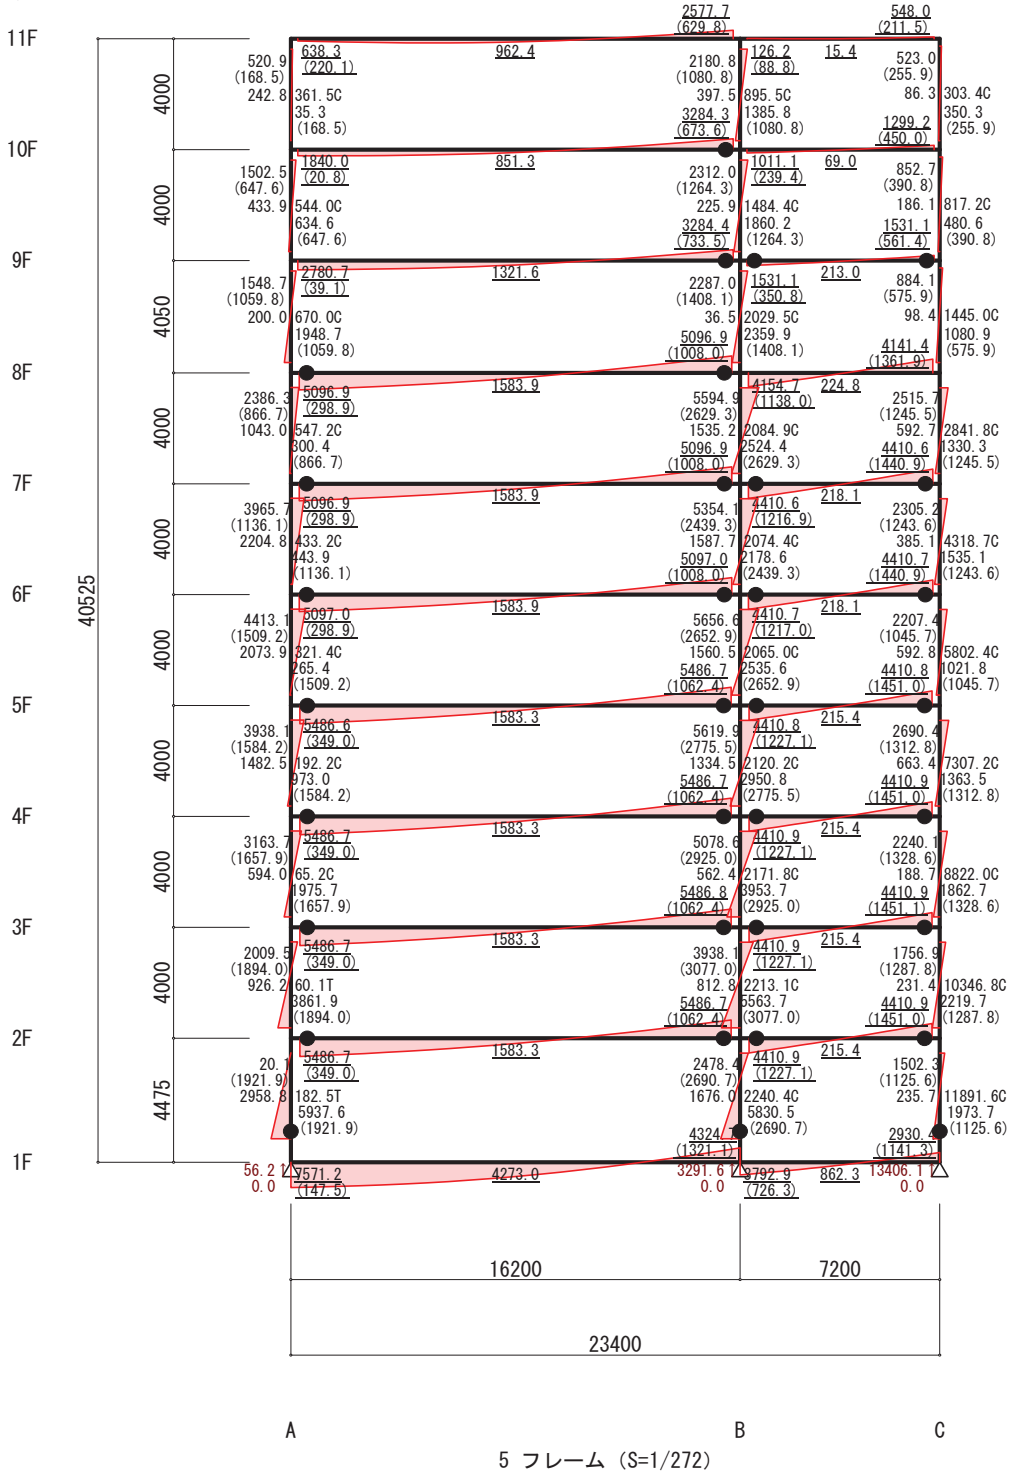

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

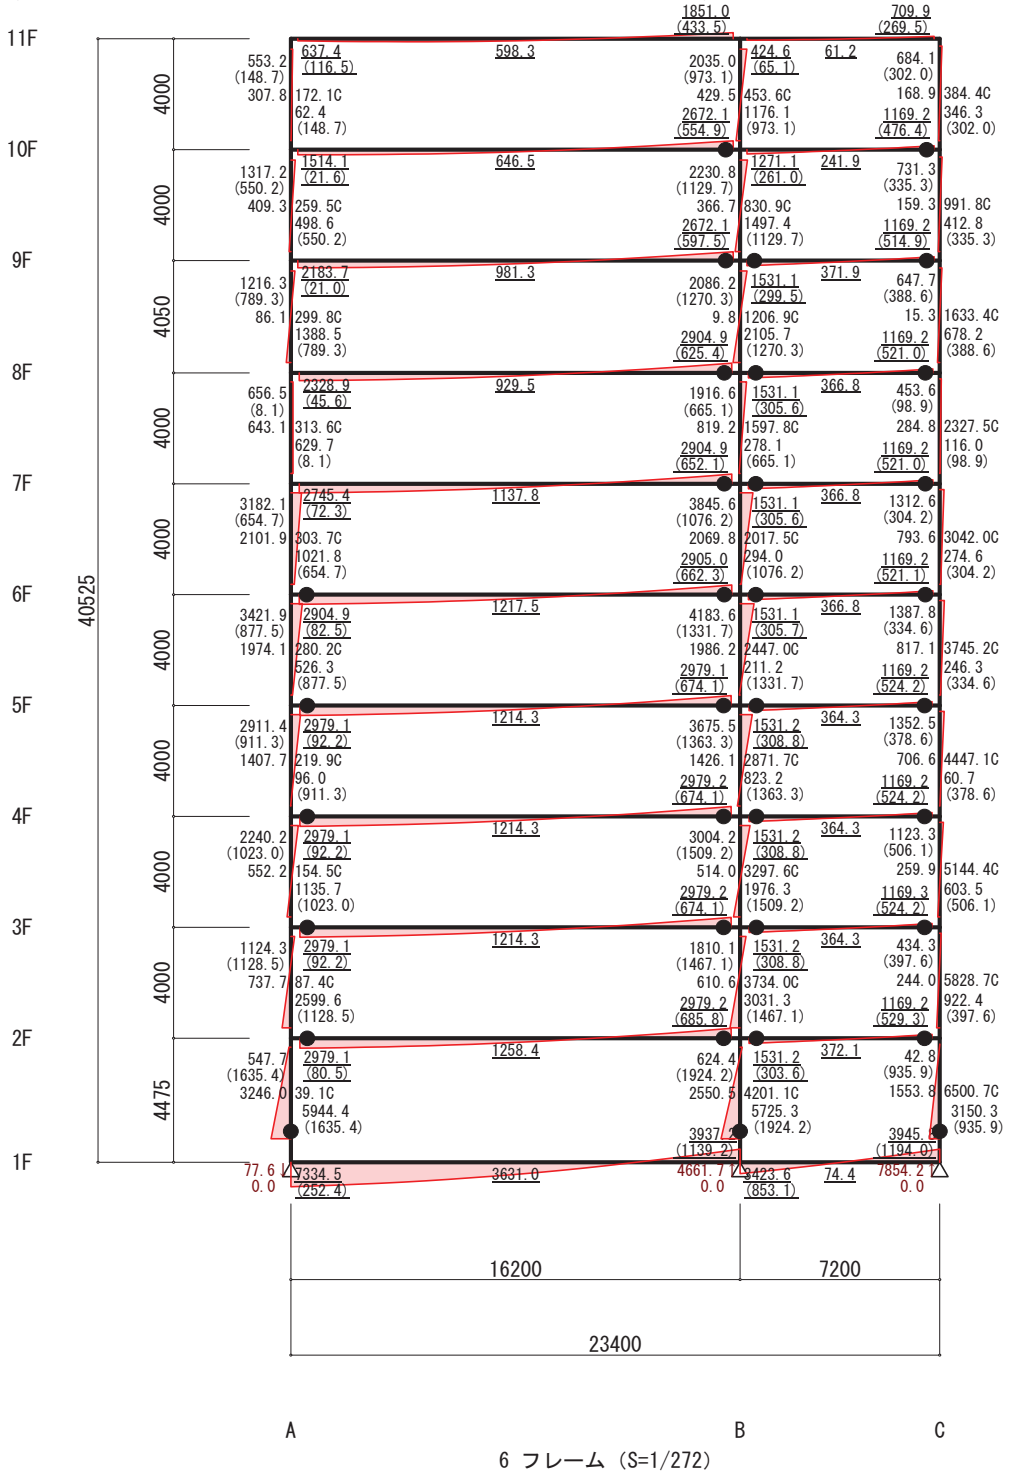

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

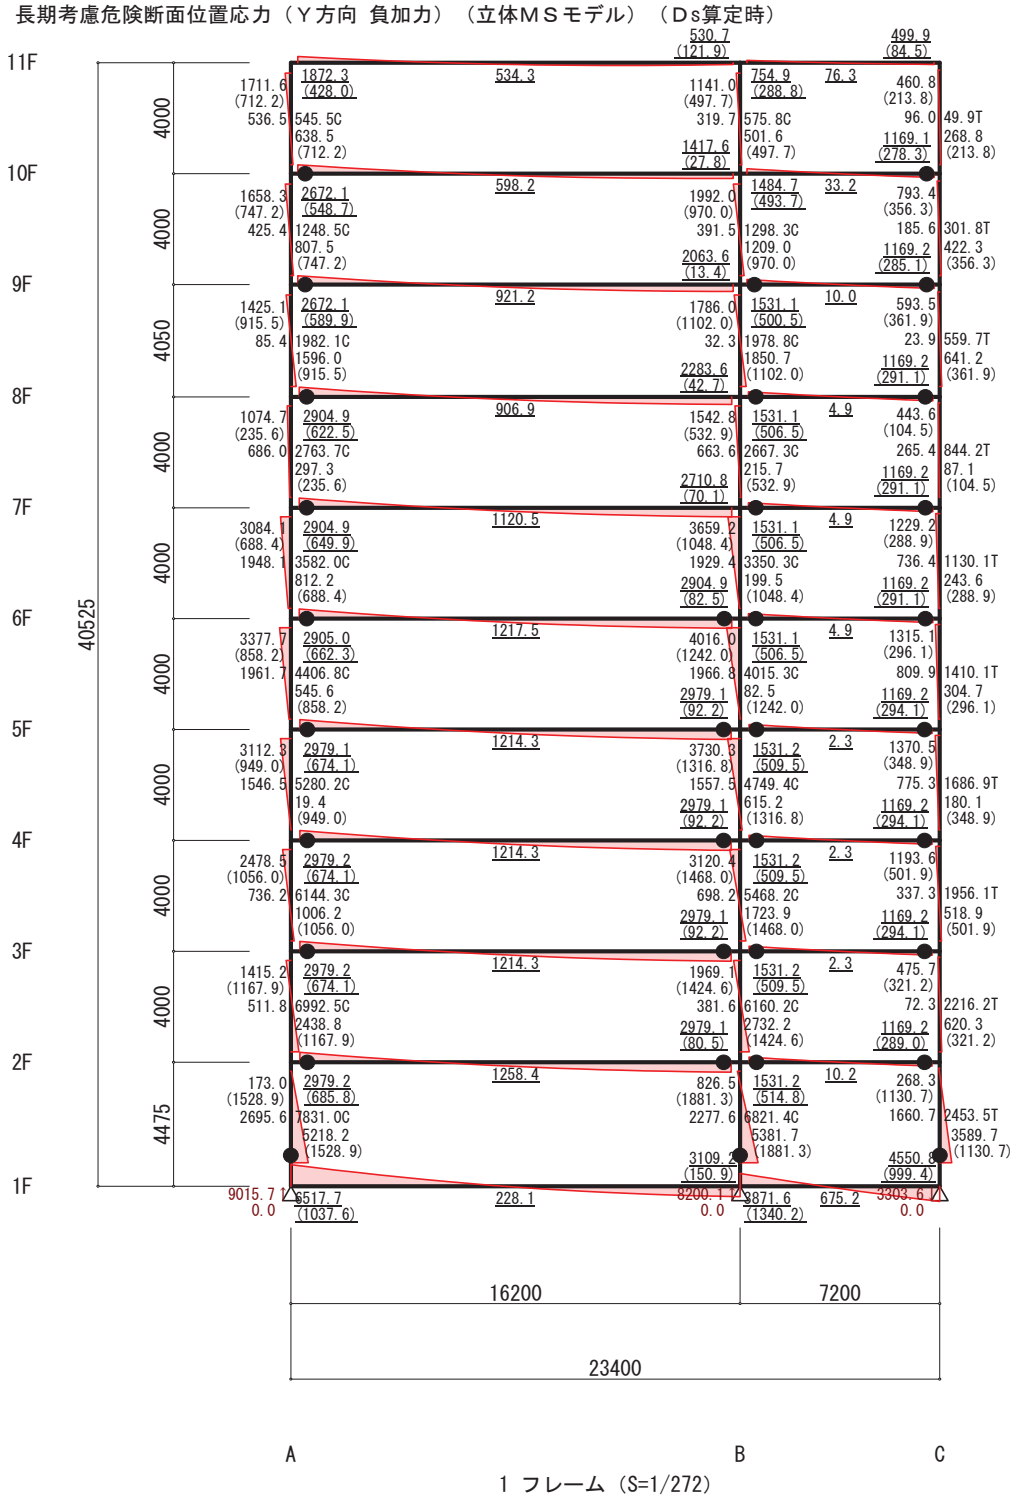

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

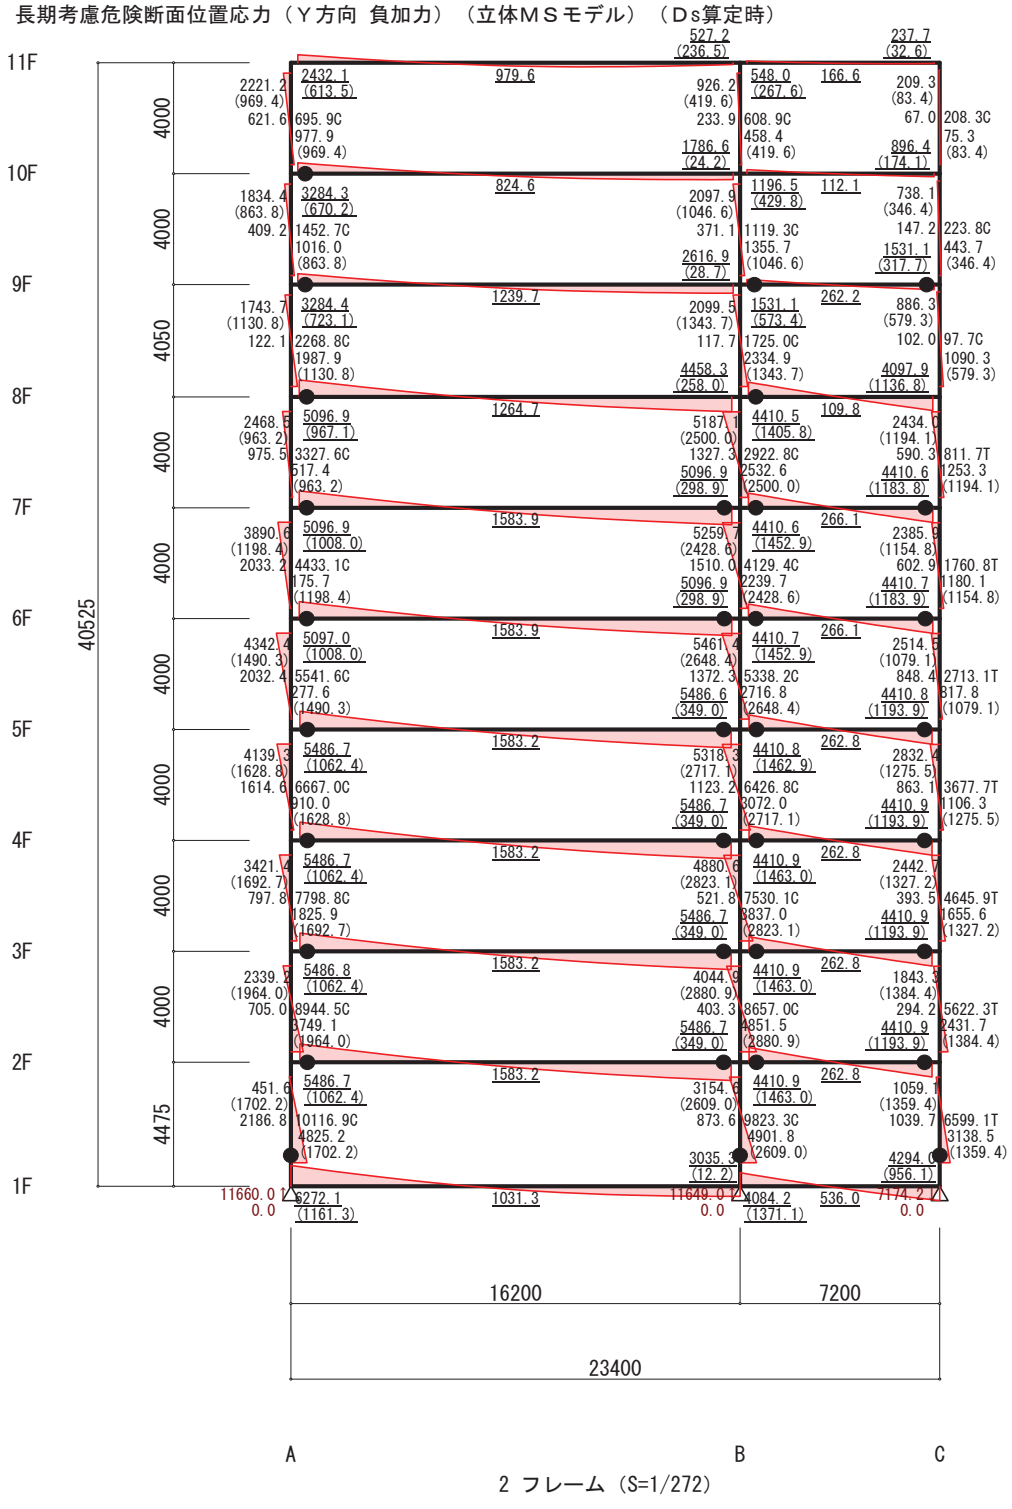

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

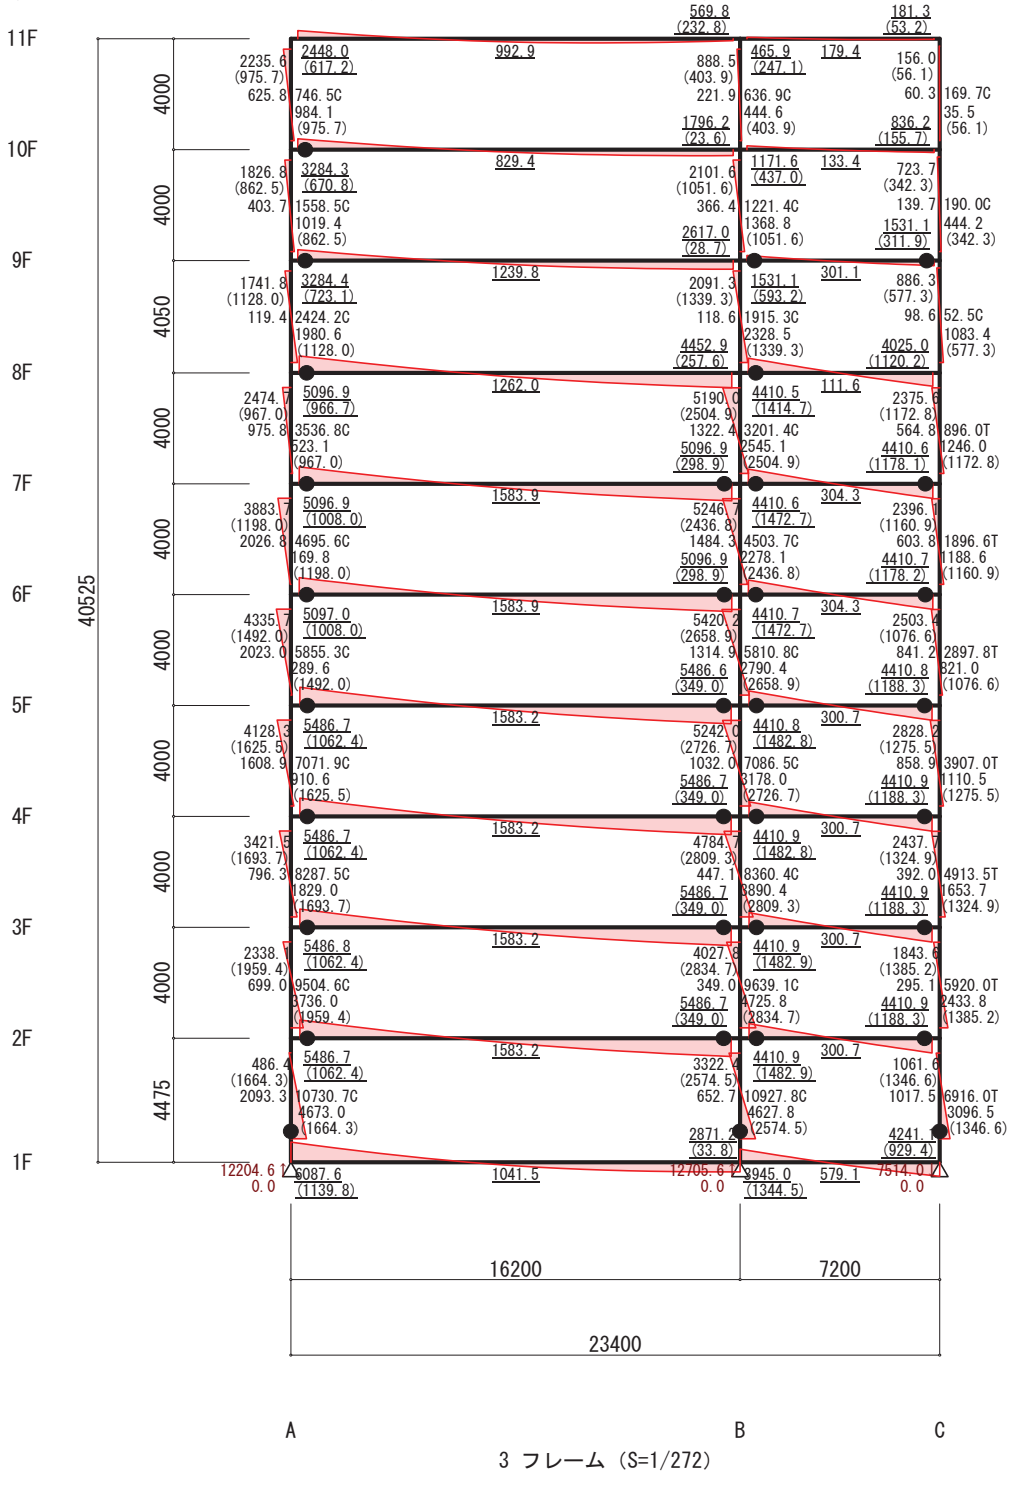

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

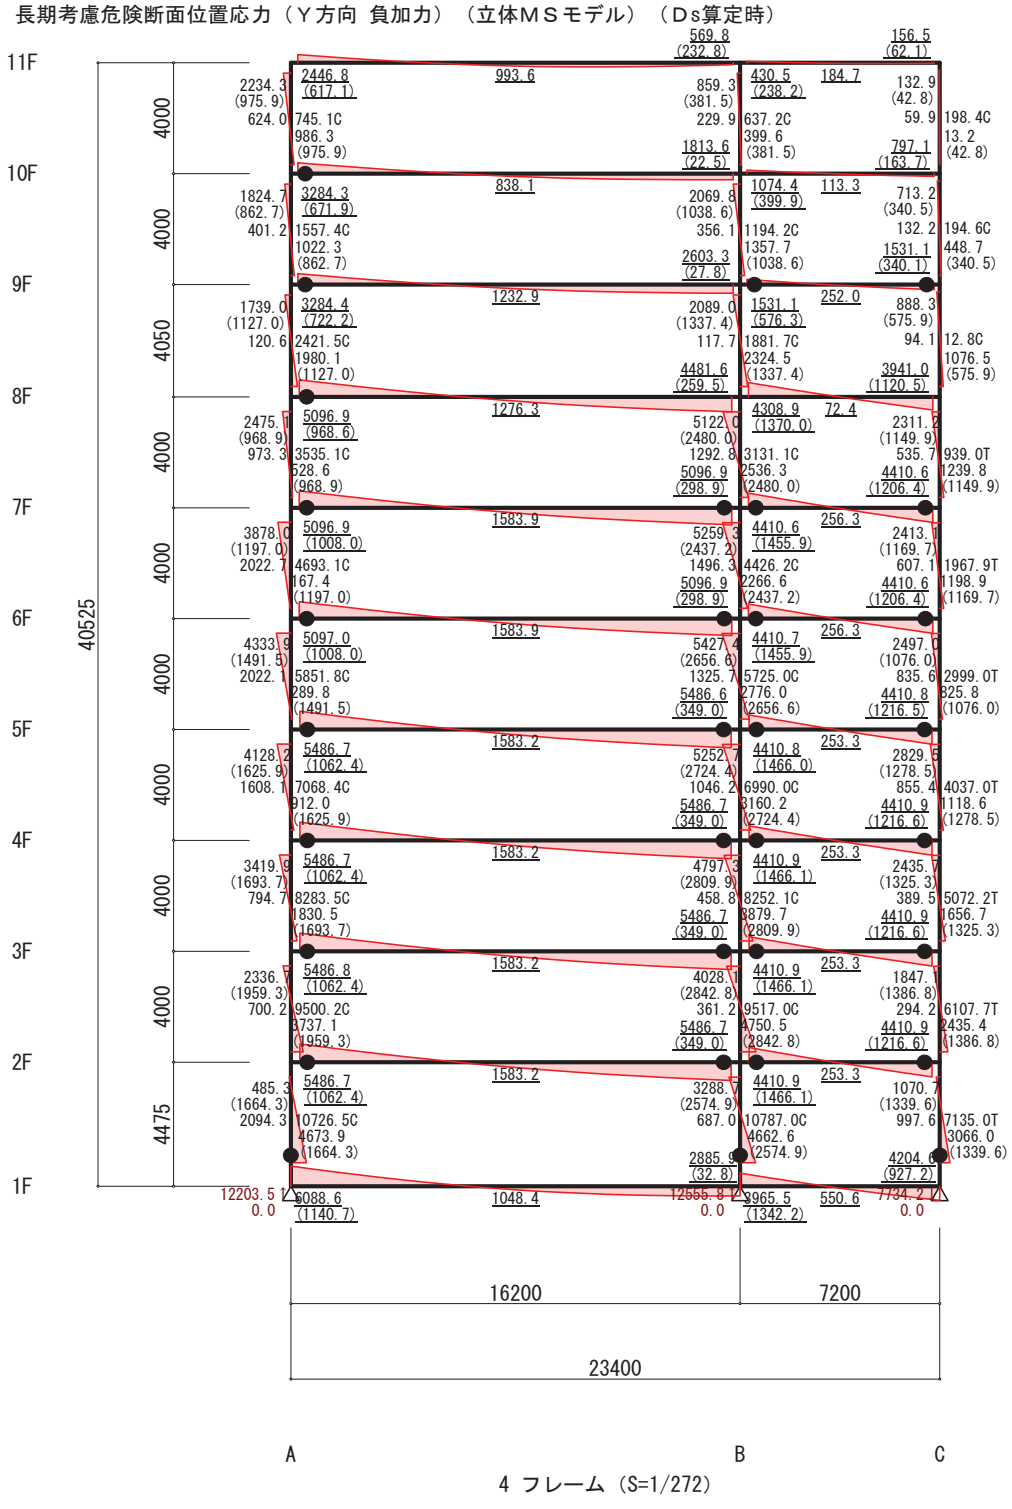

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

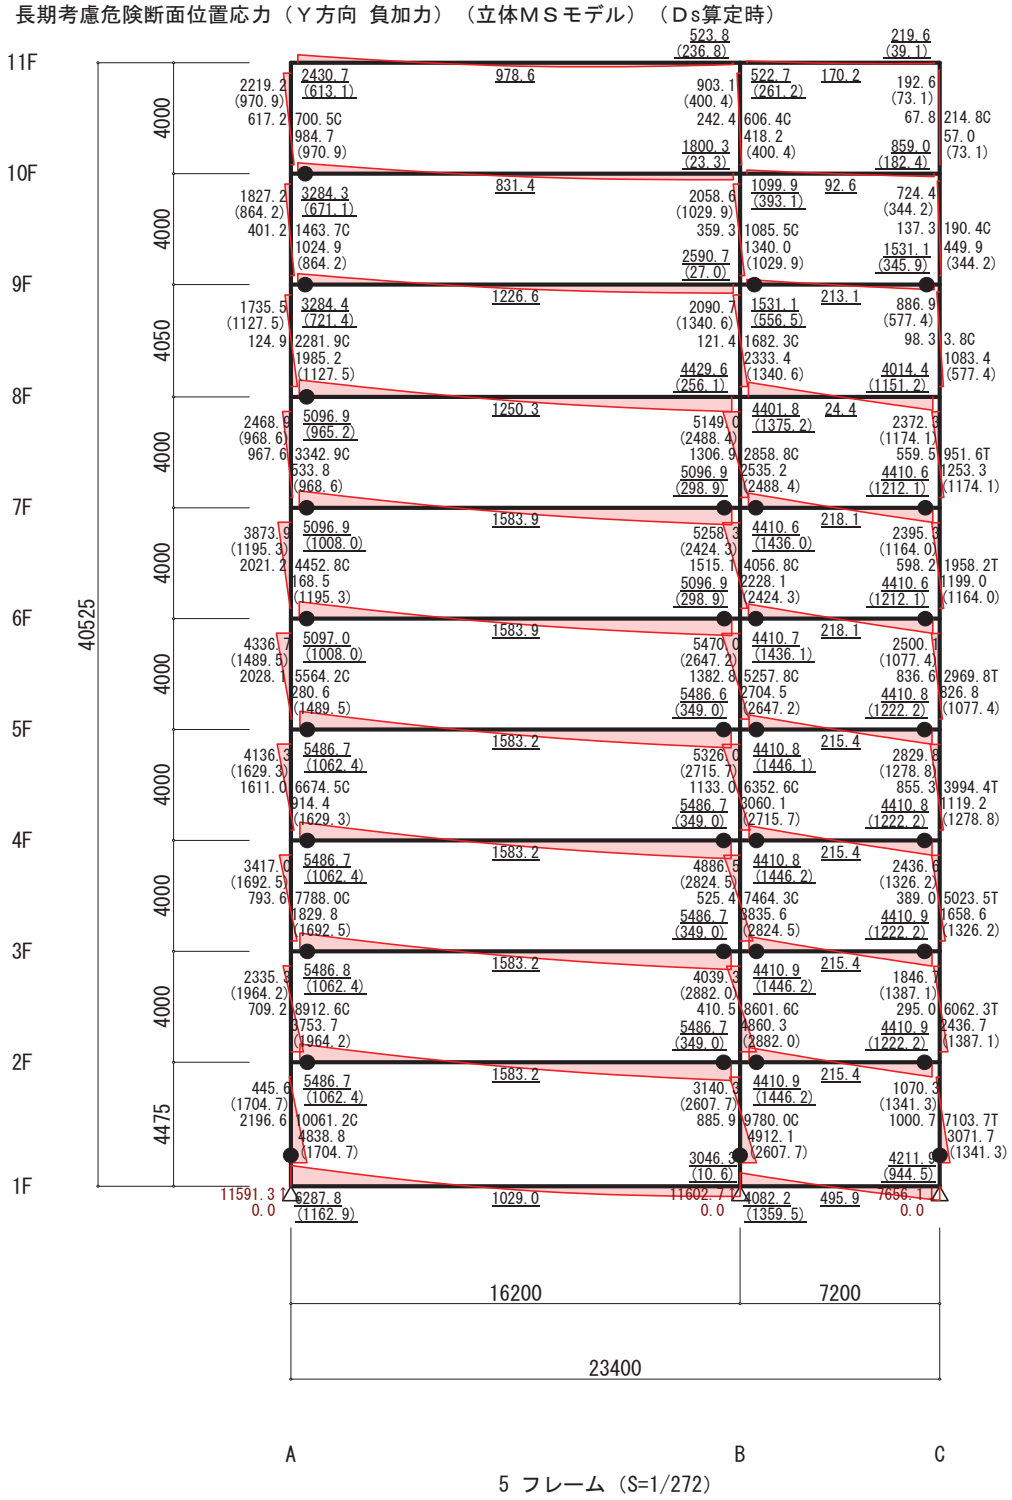

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

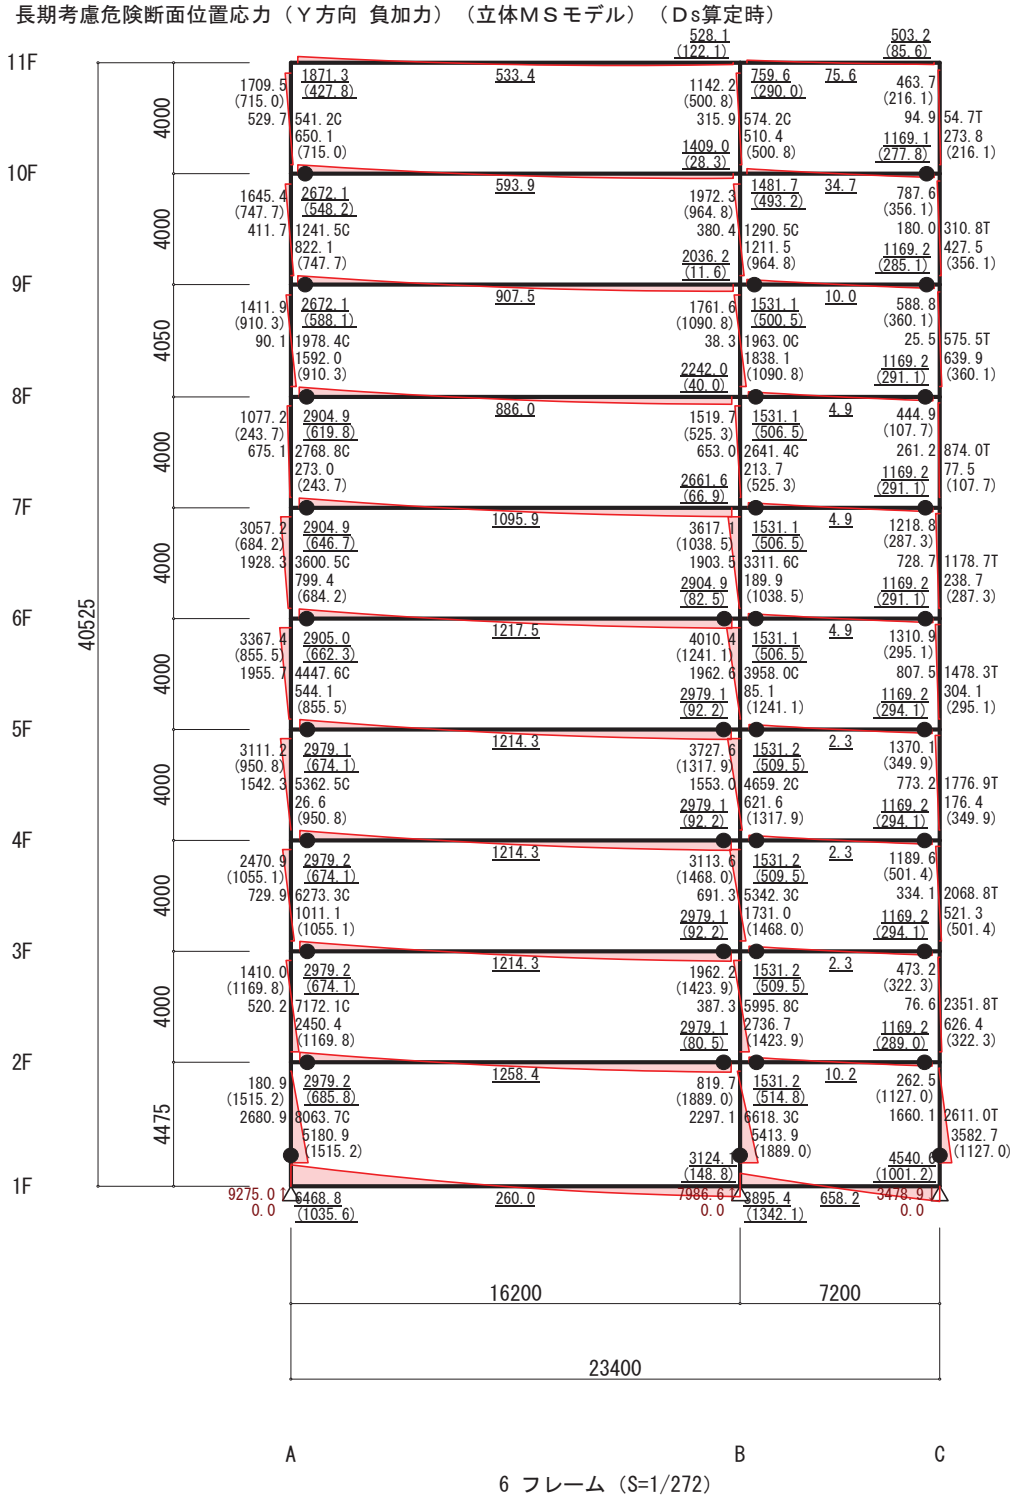

6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

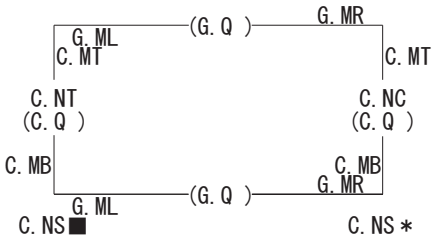

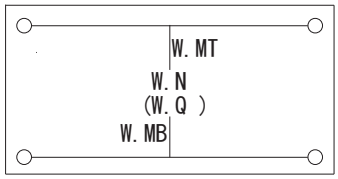

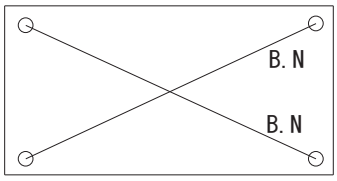

G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

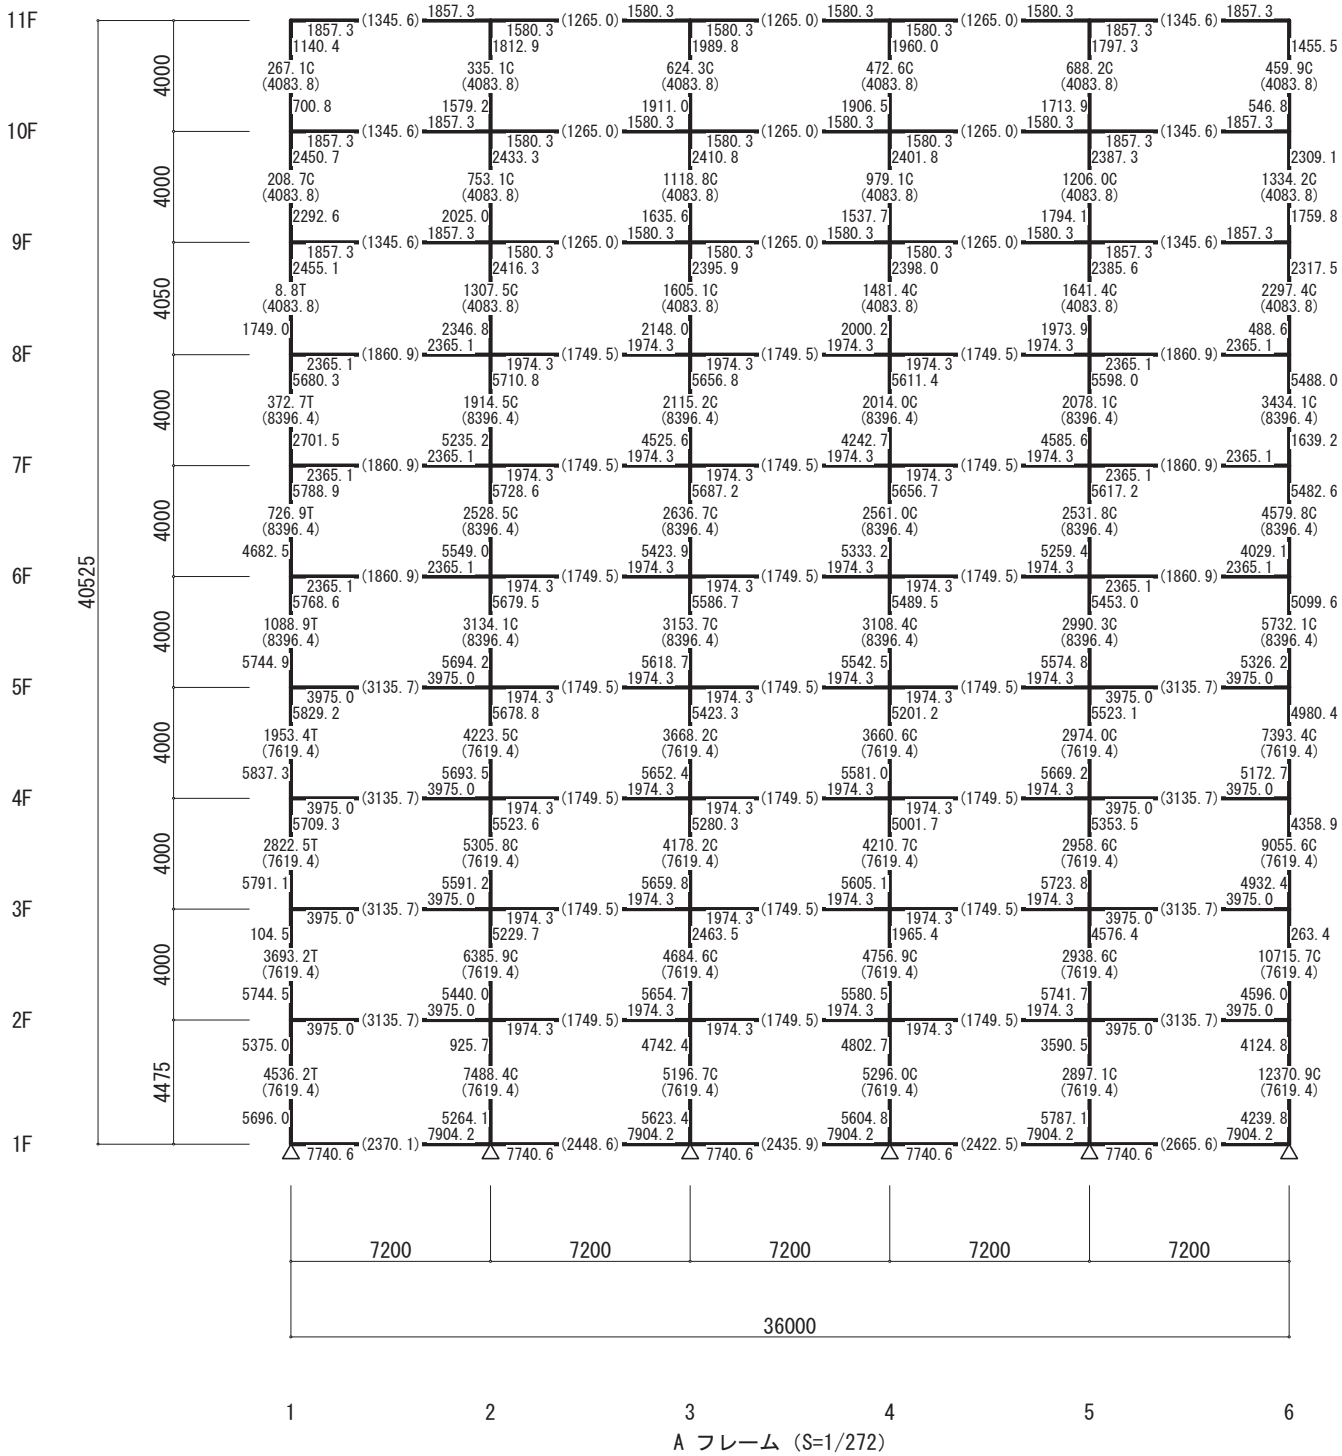

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

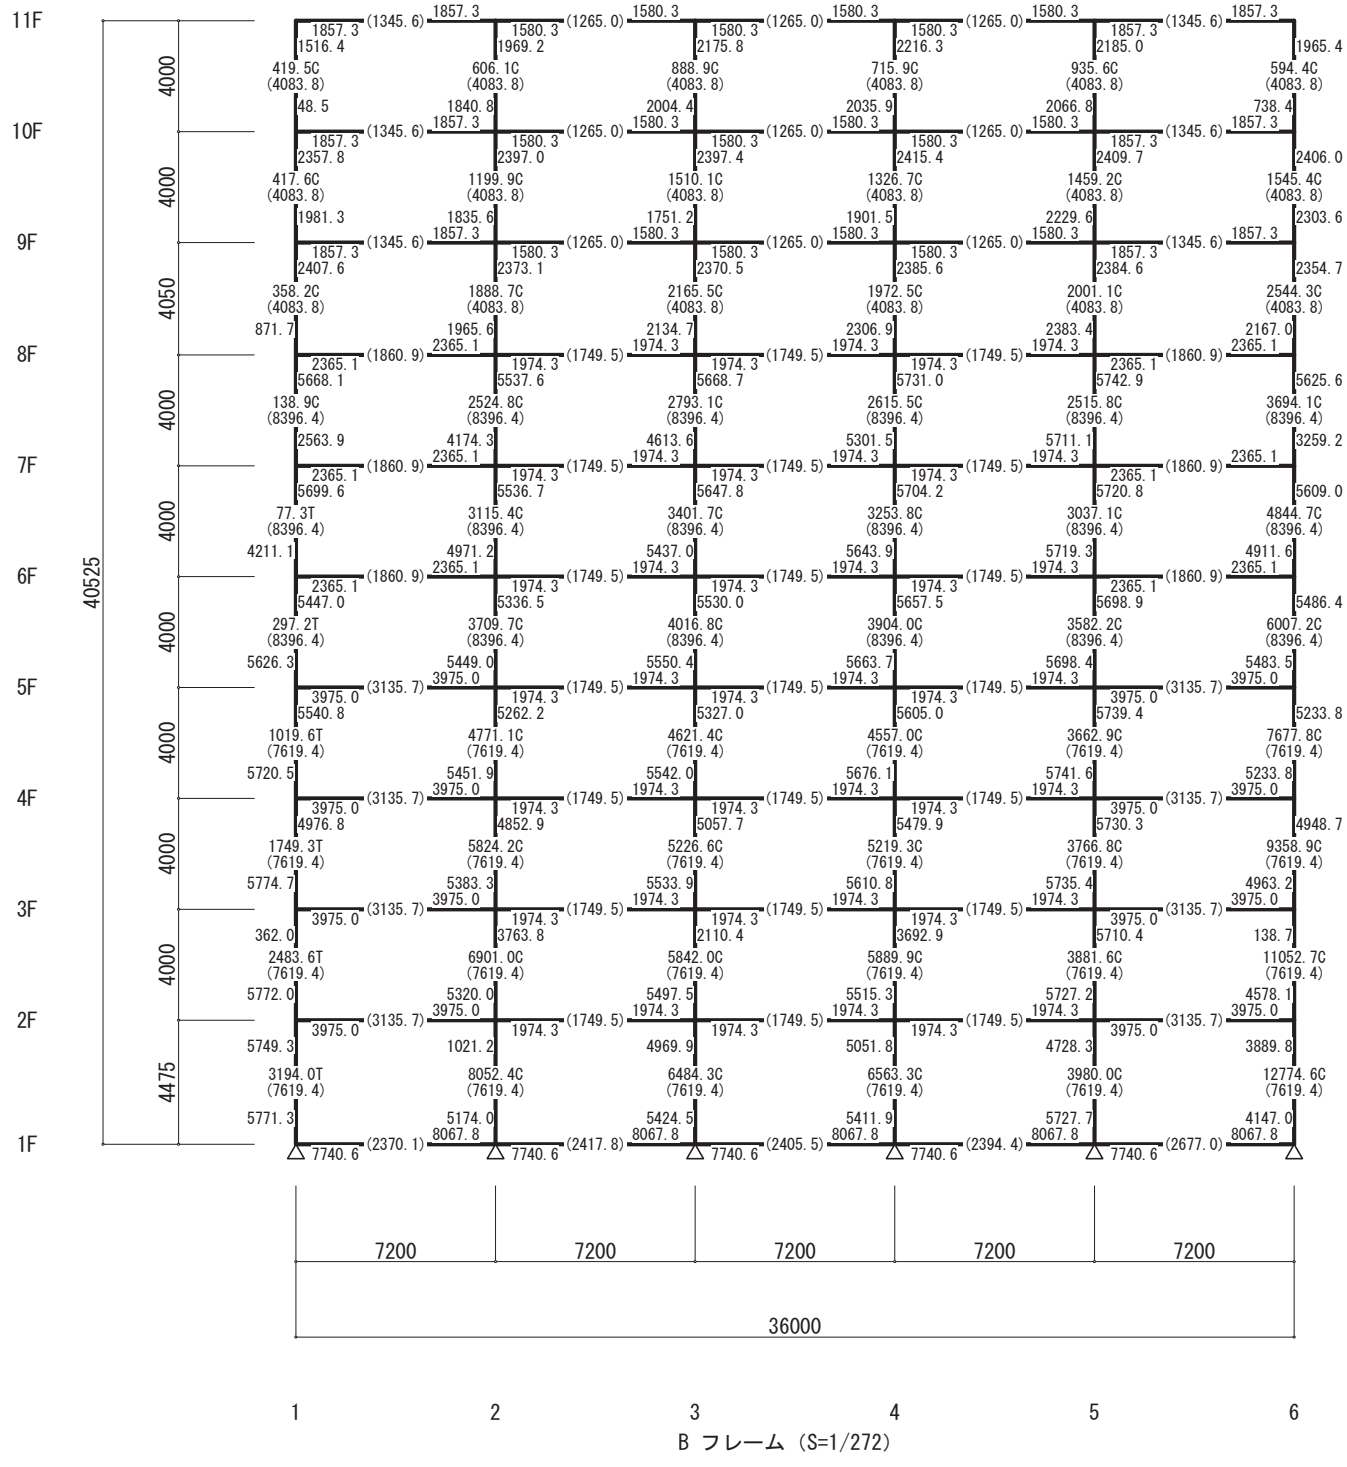

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

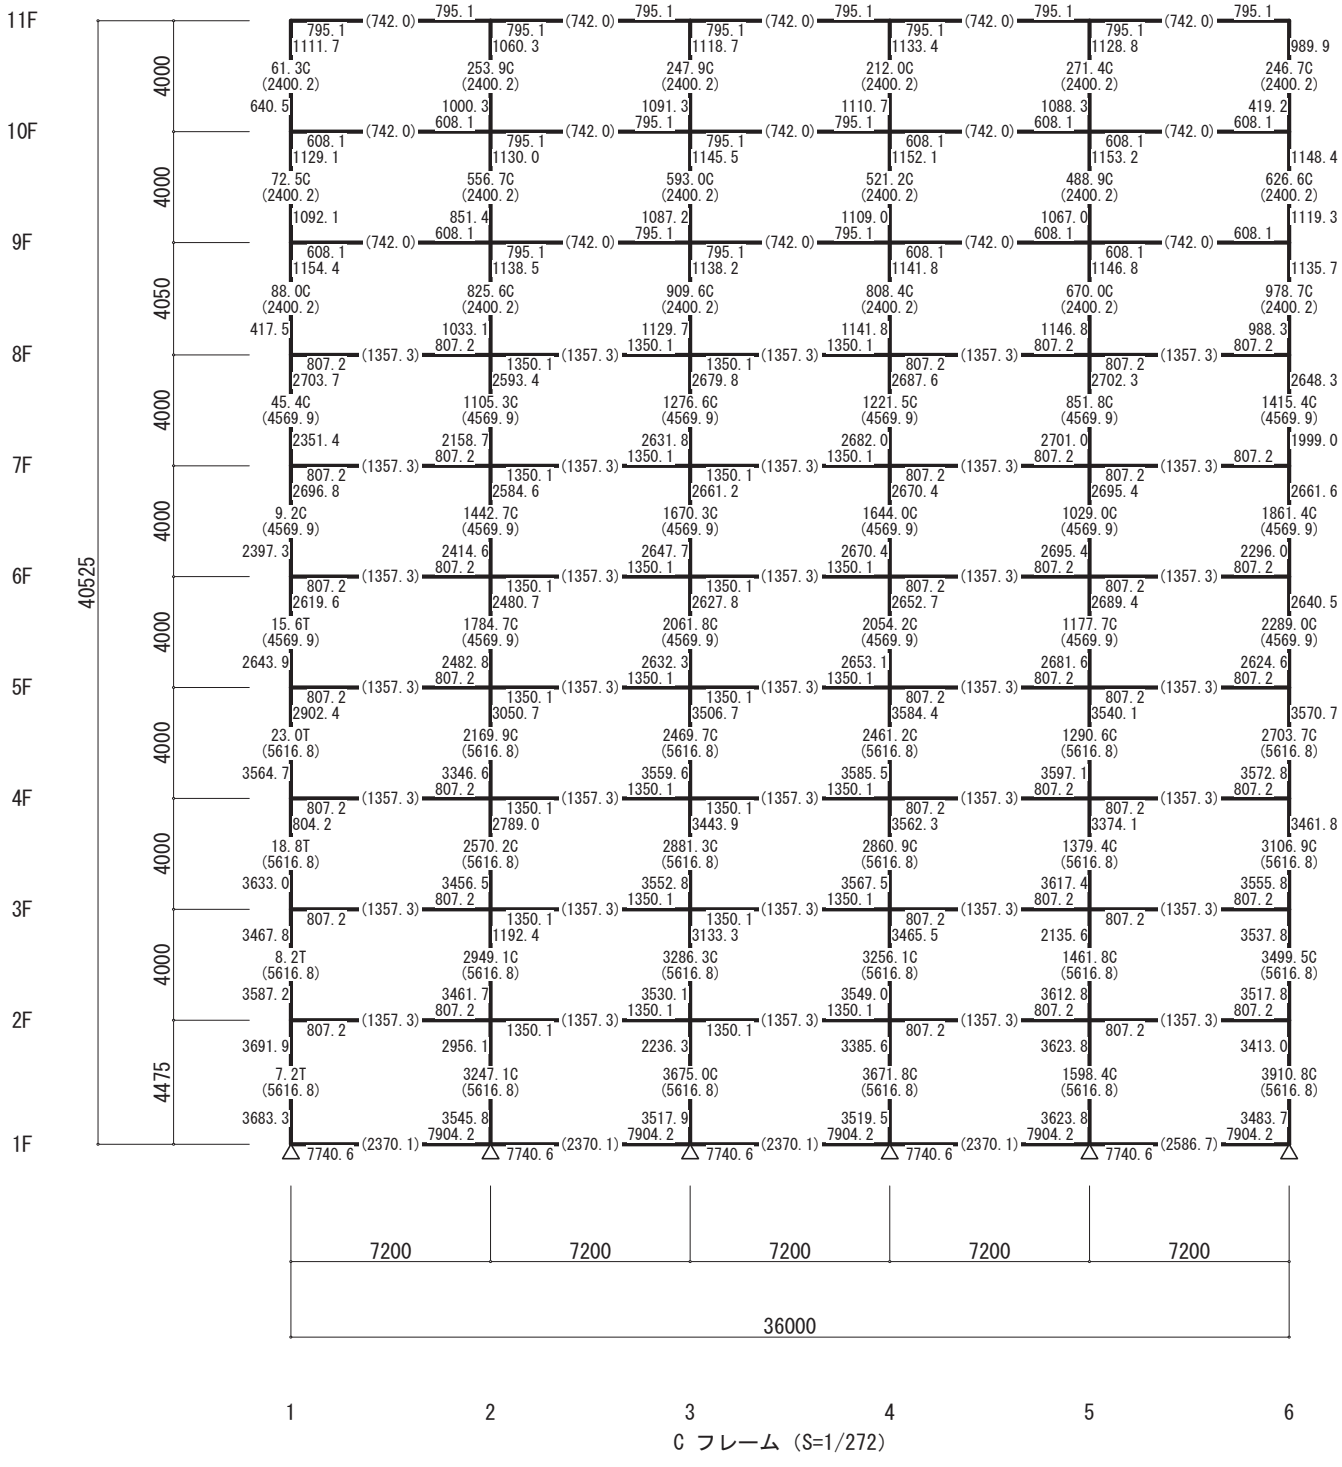

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

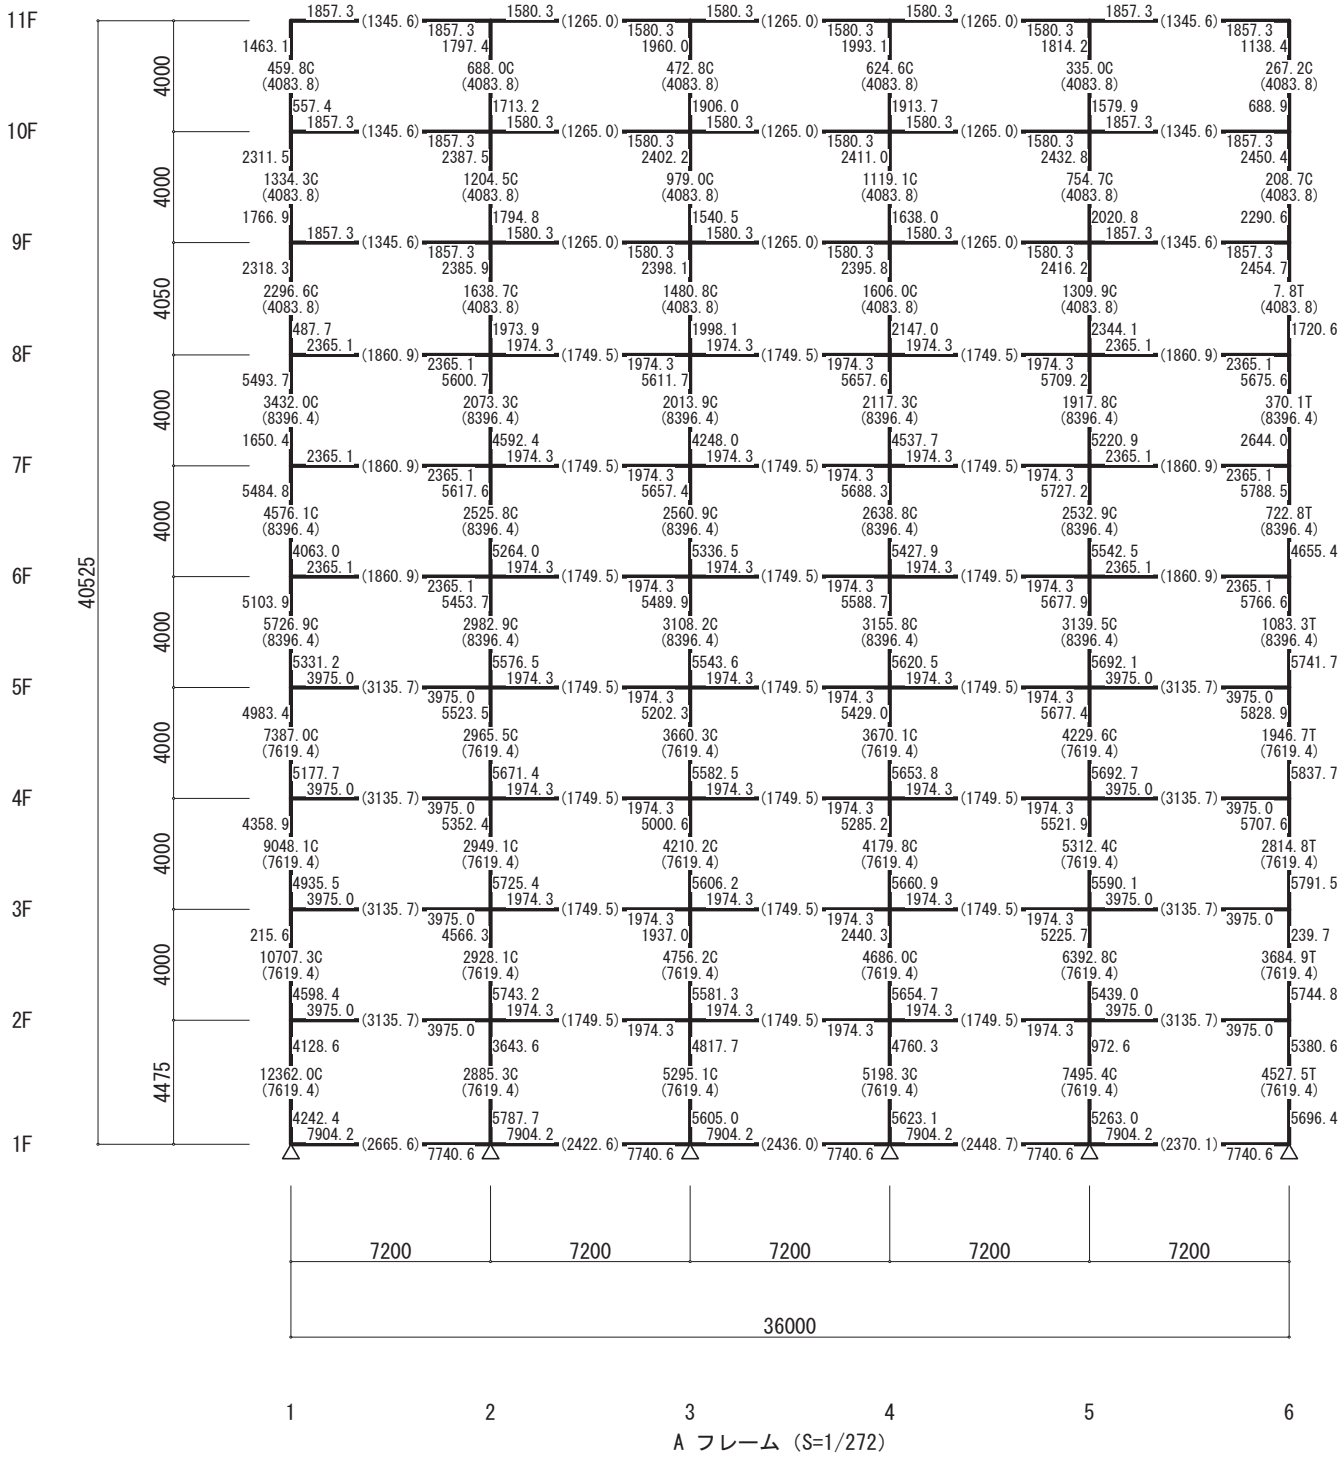

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

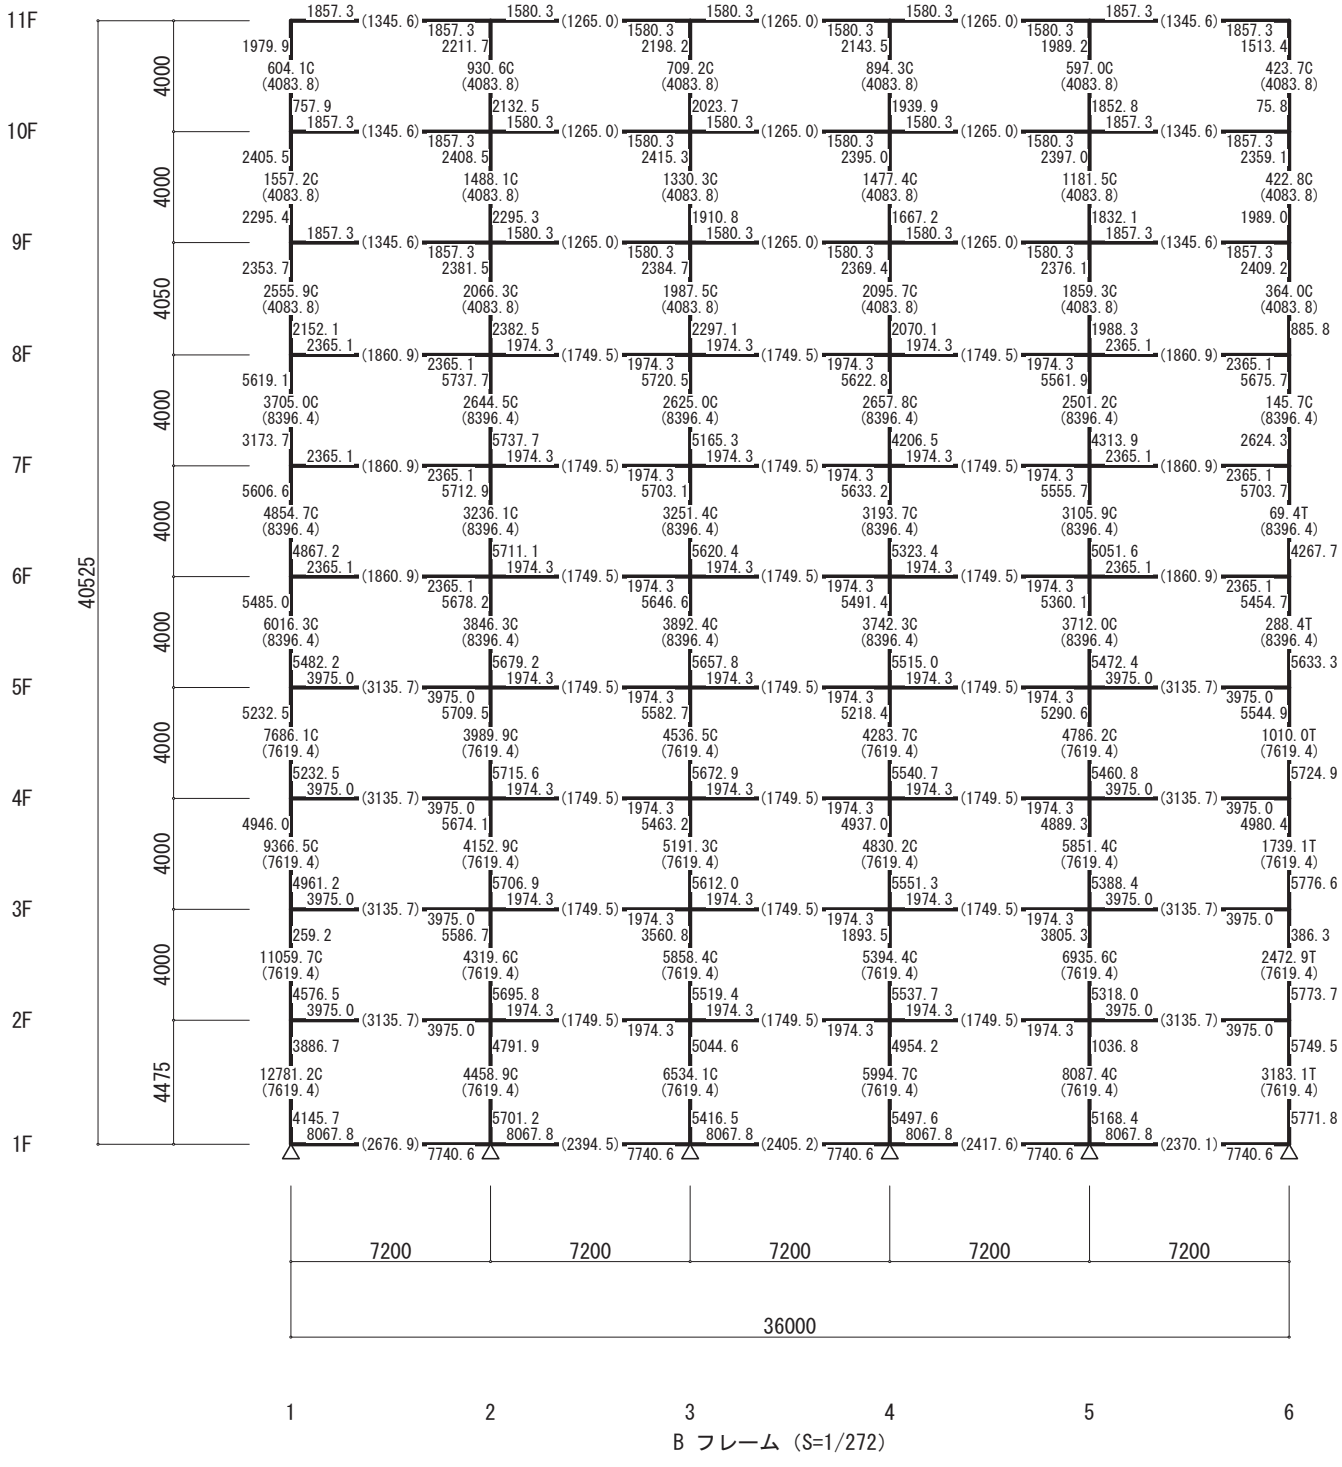

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

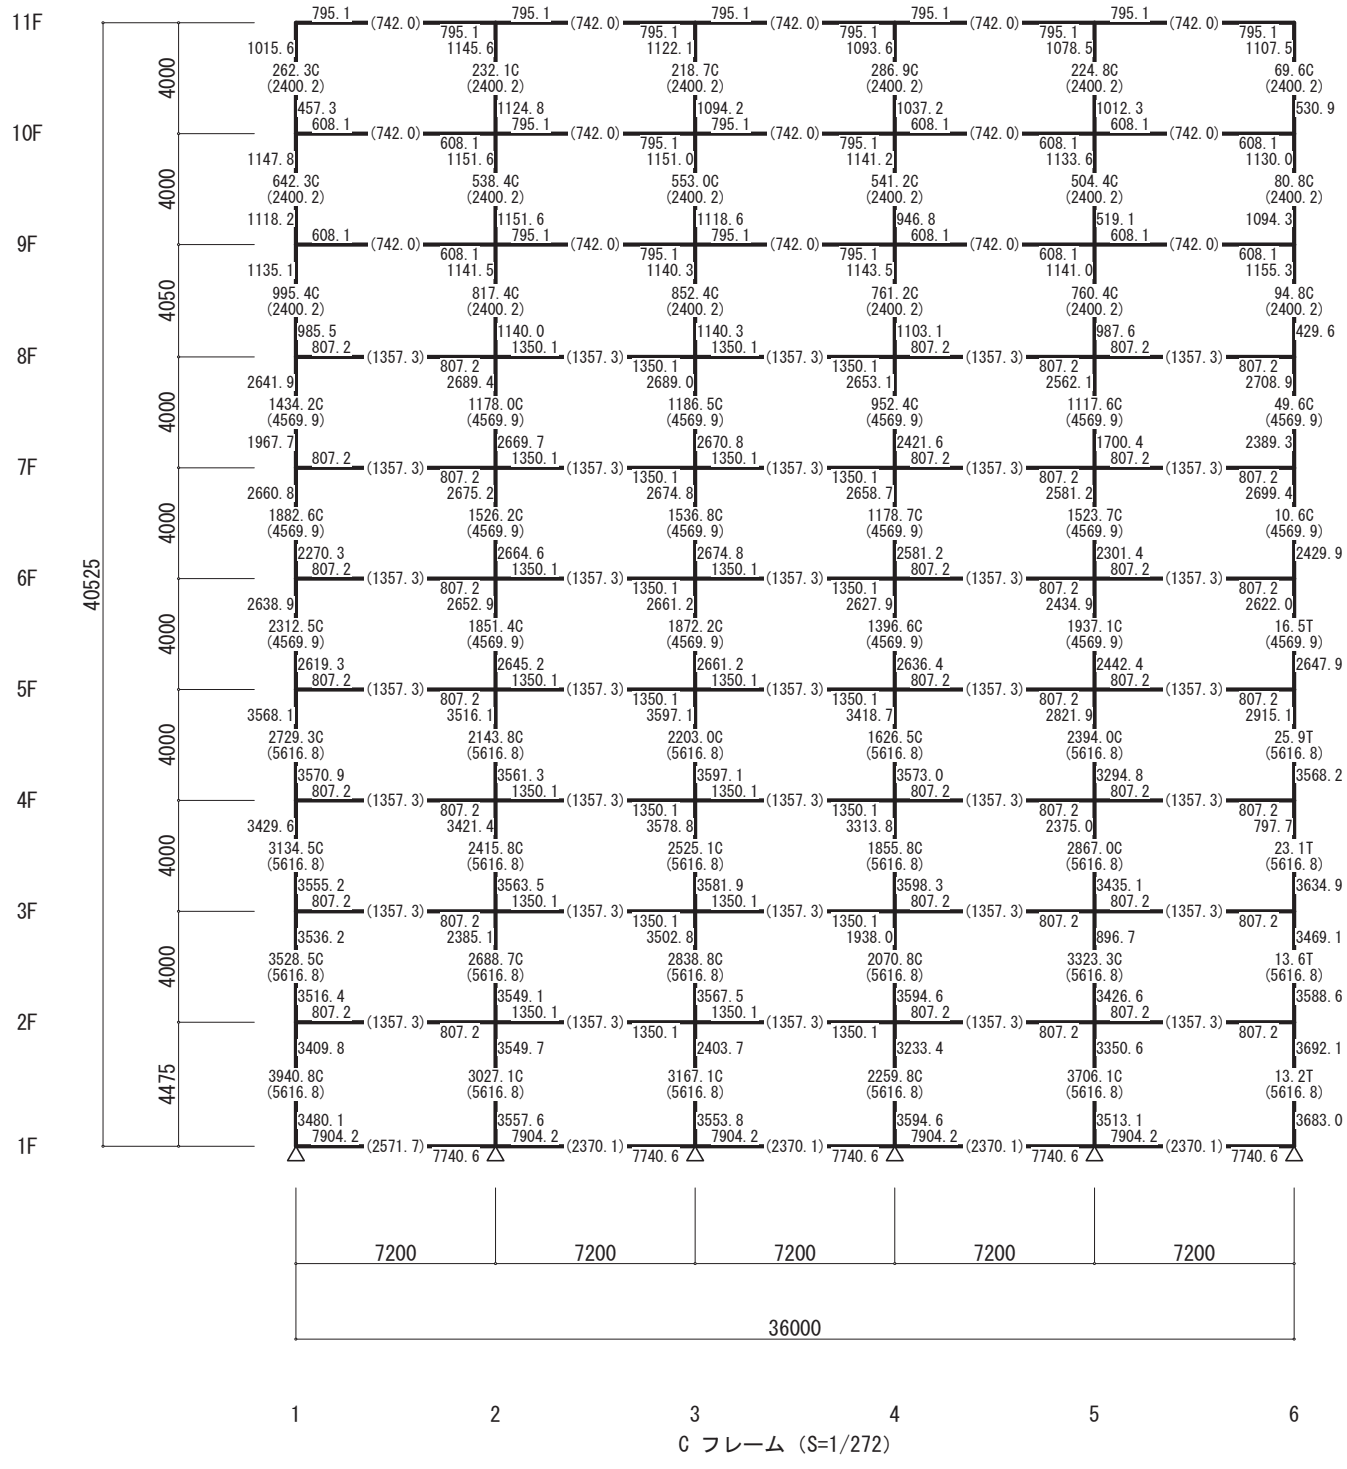

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

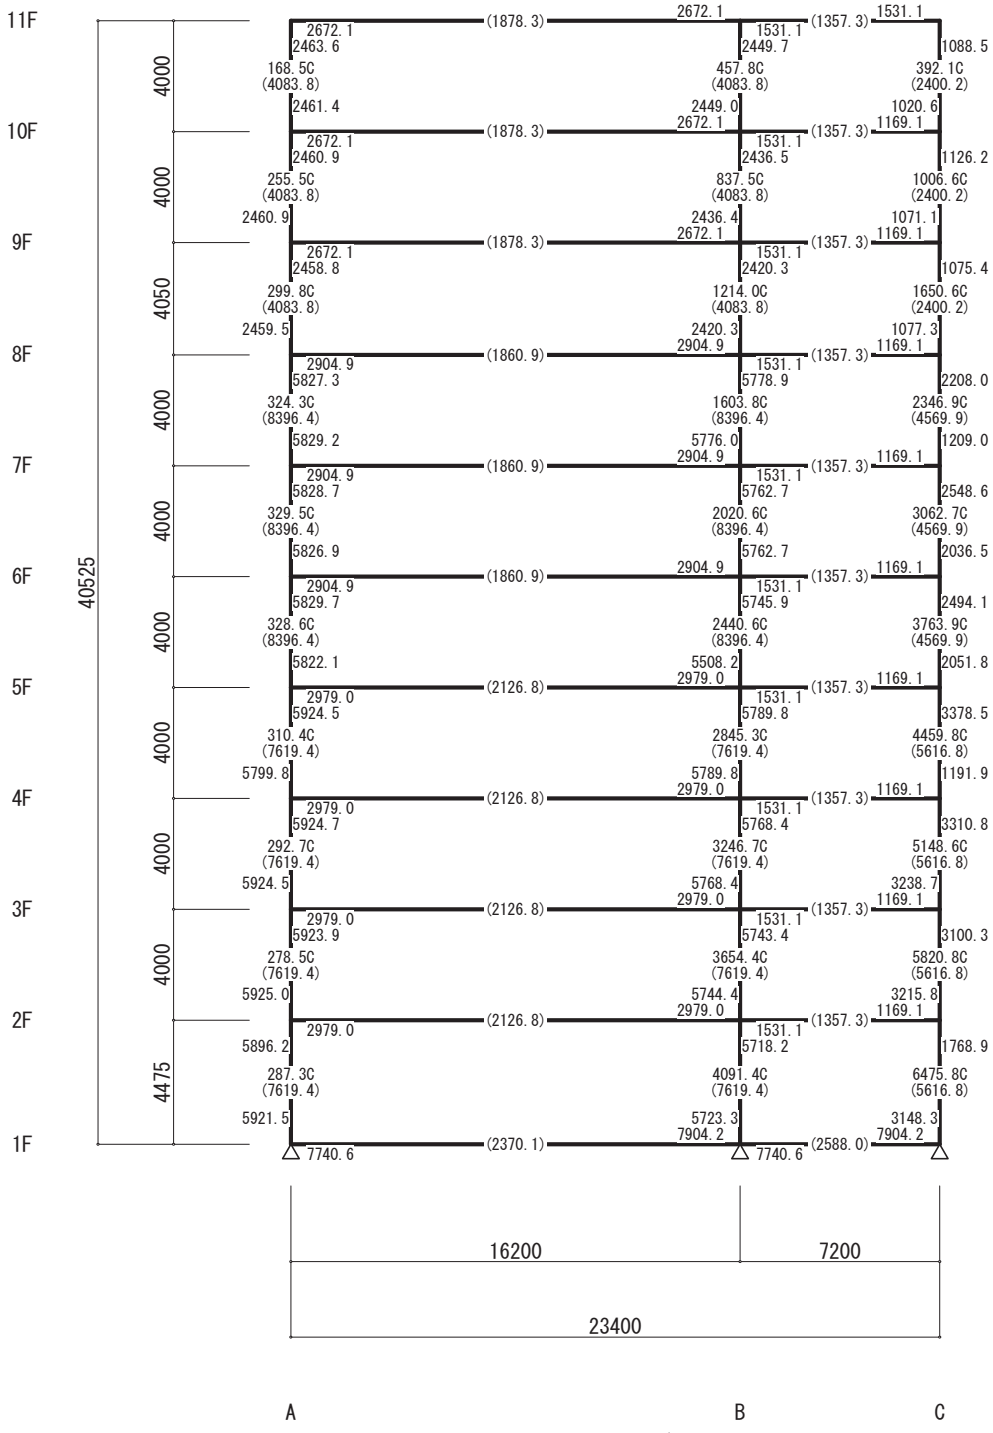

1 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

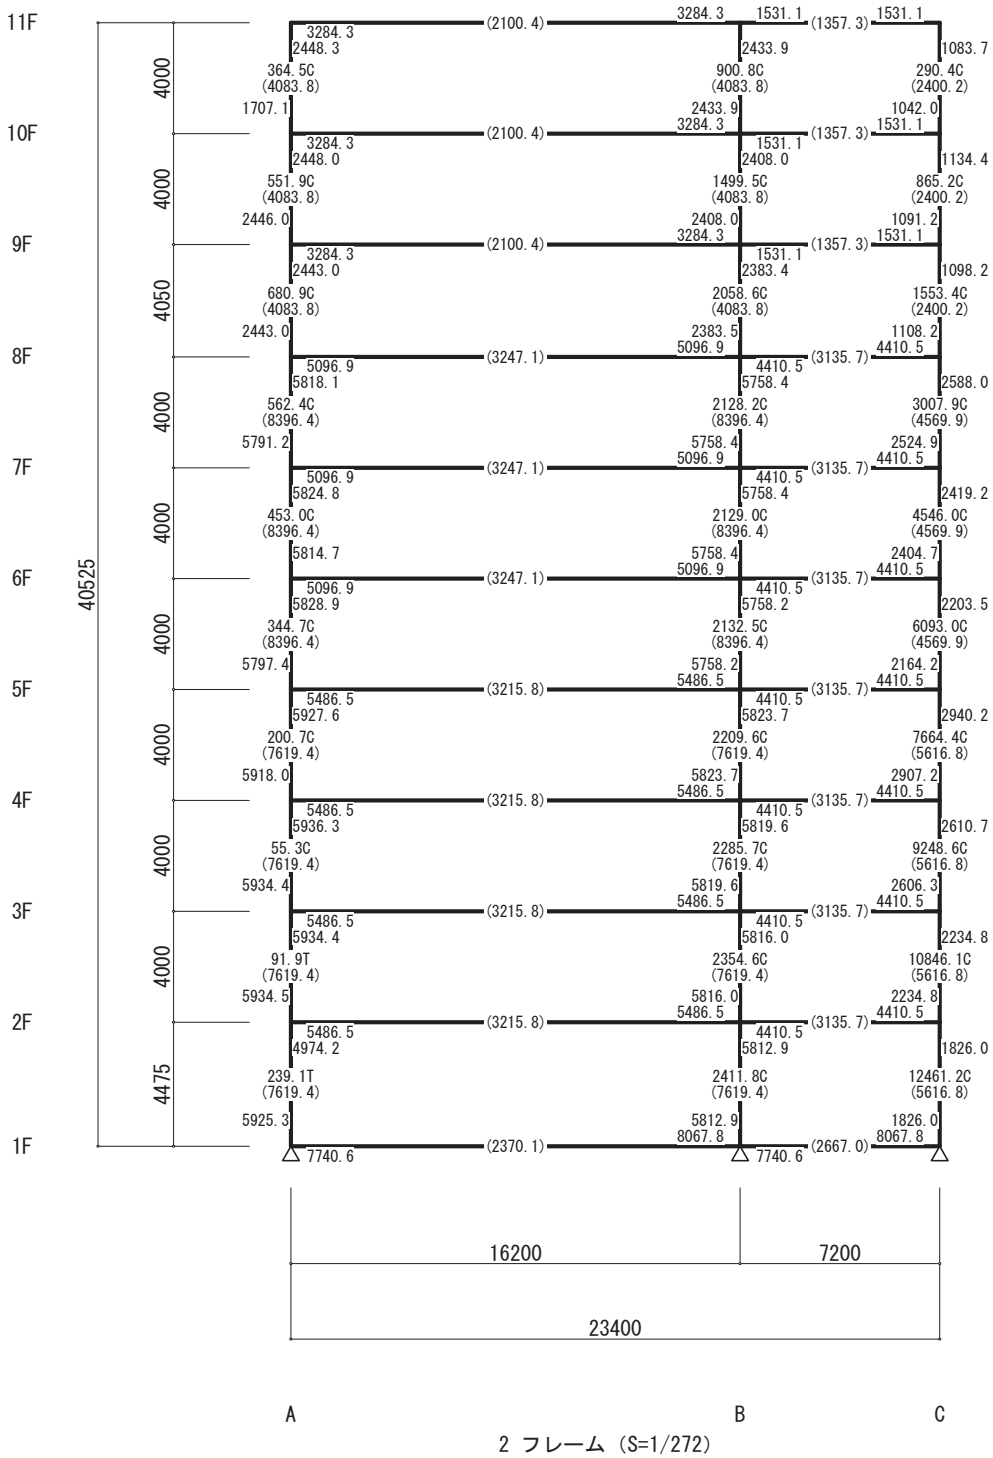

2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

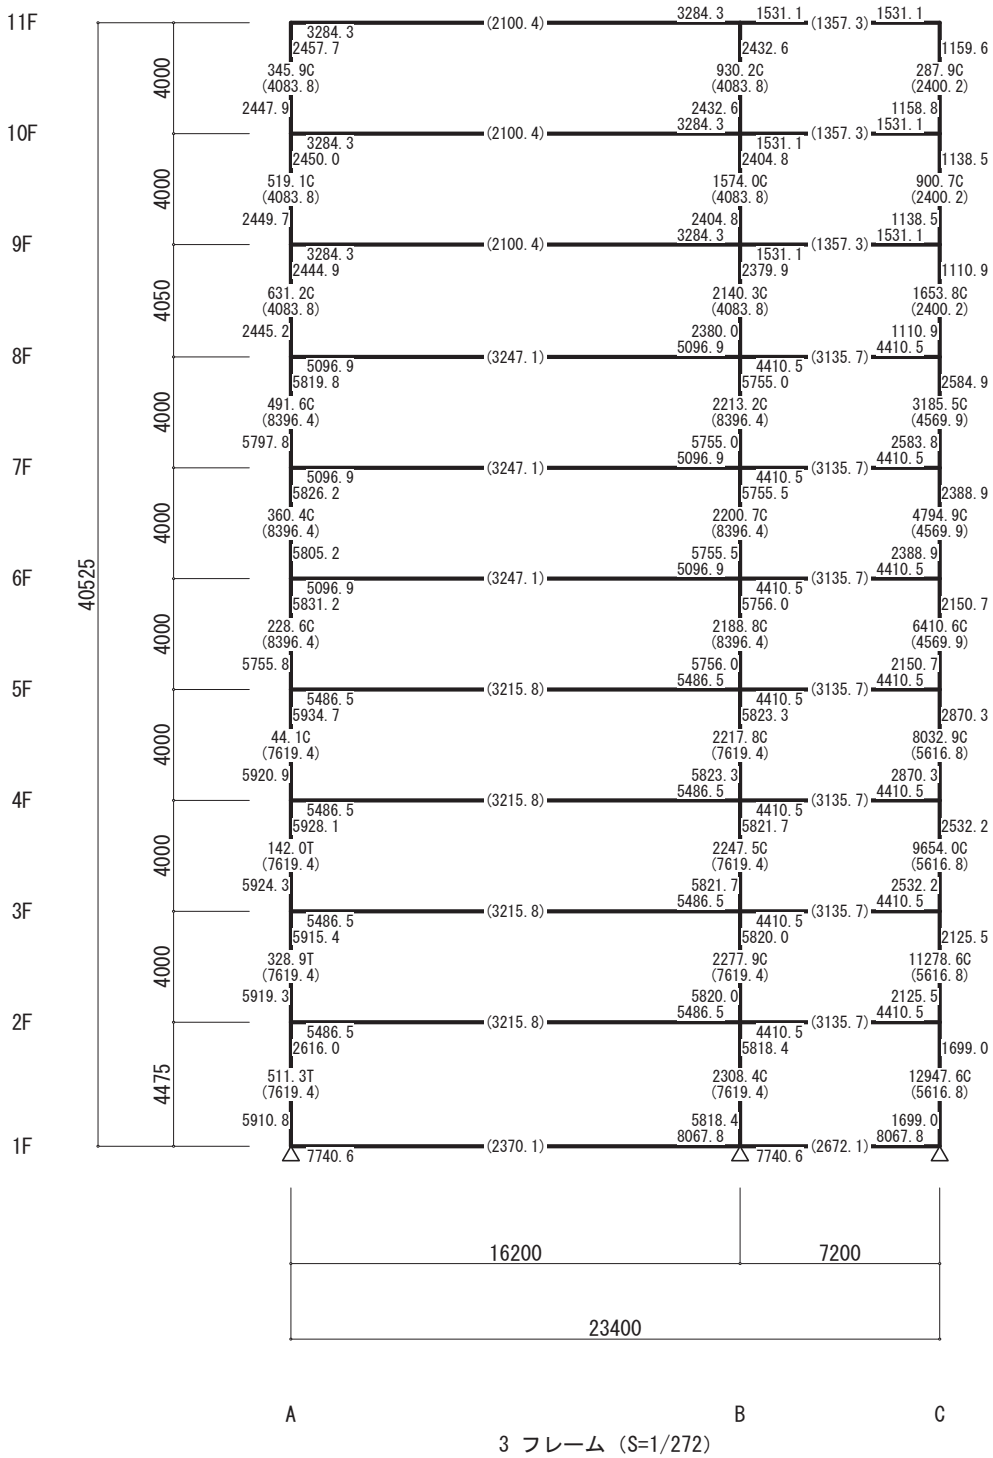

3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

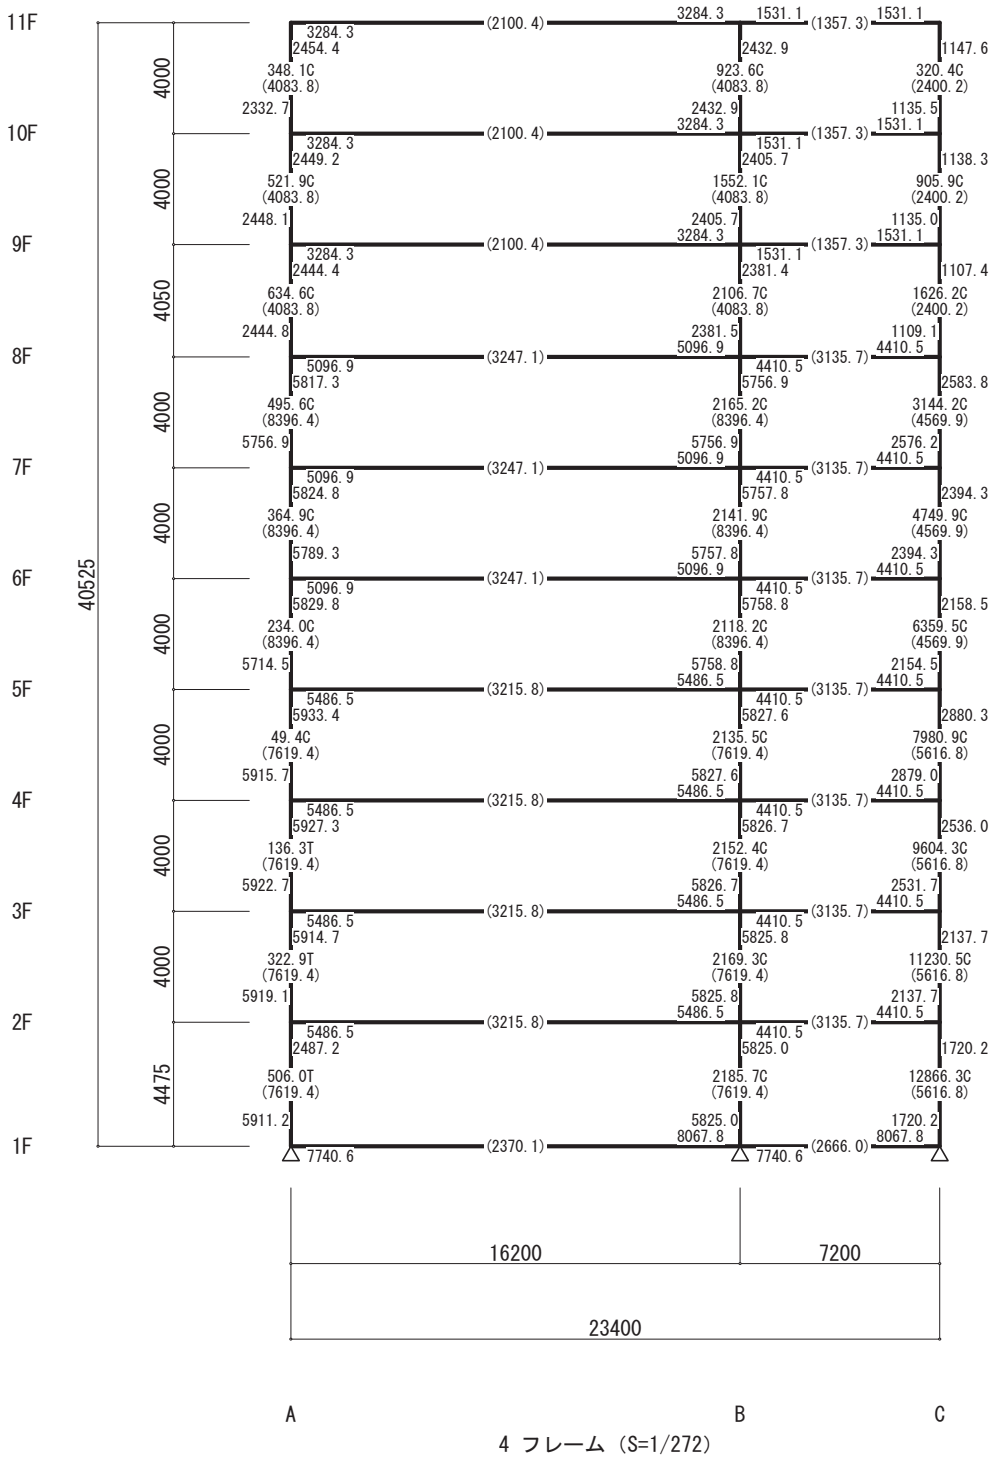

4 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

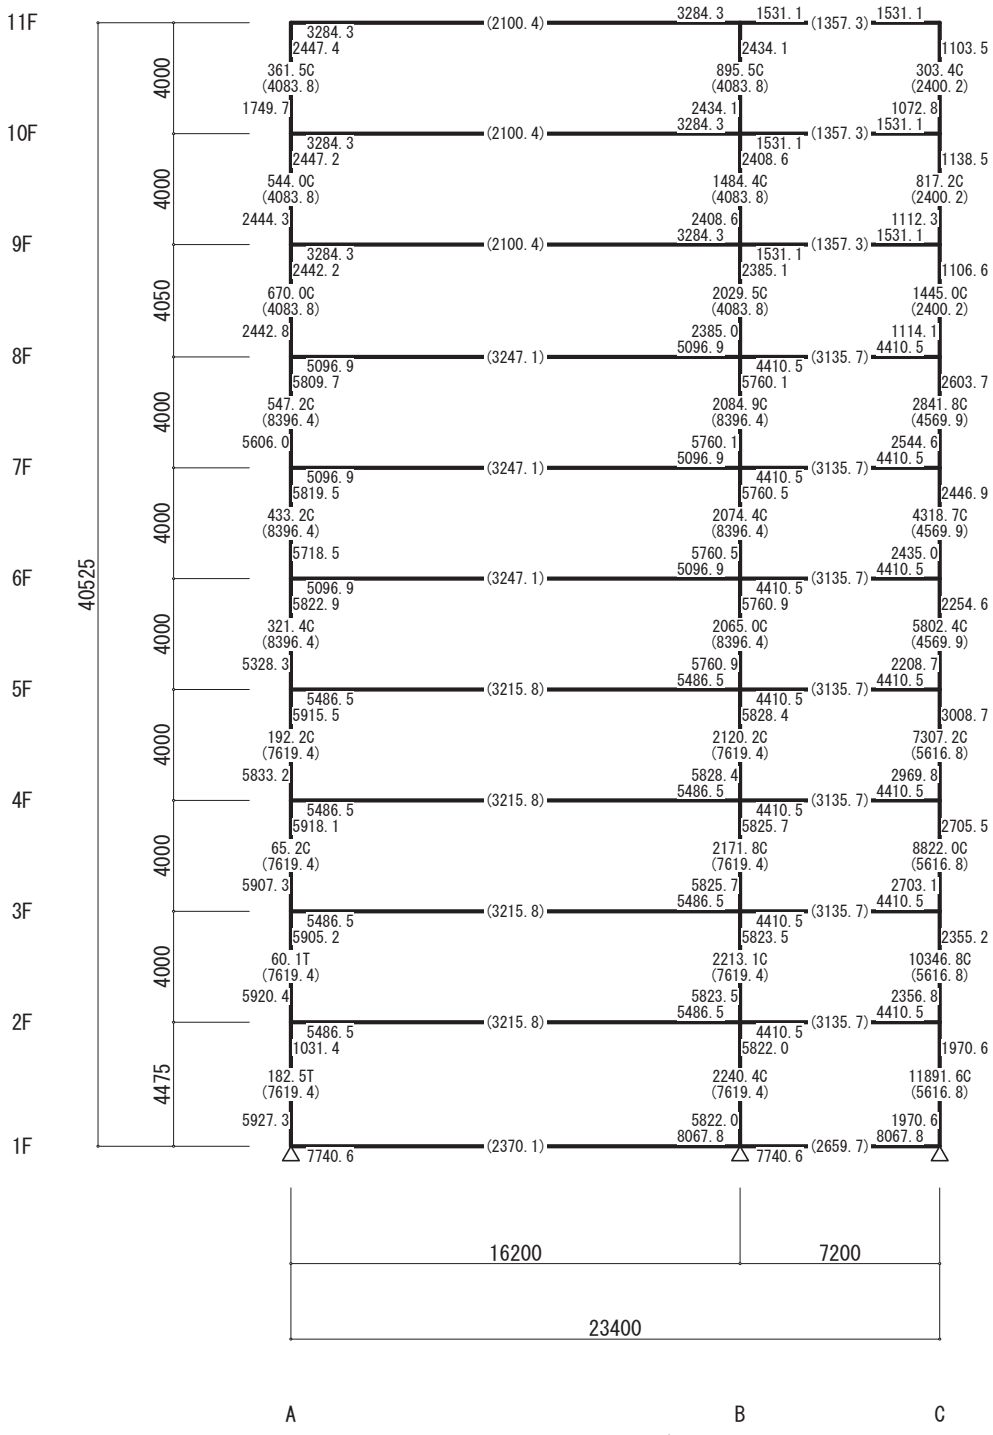

5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

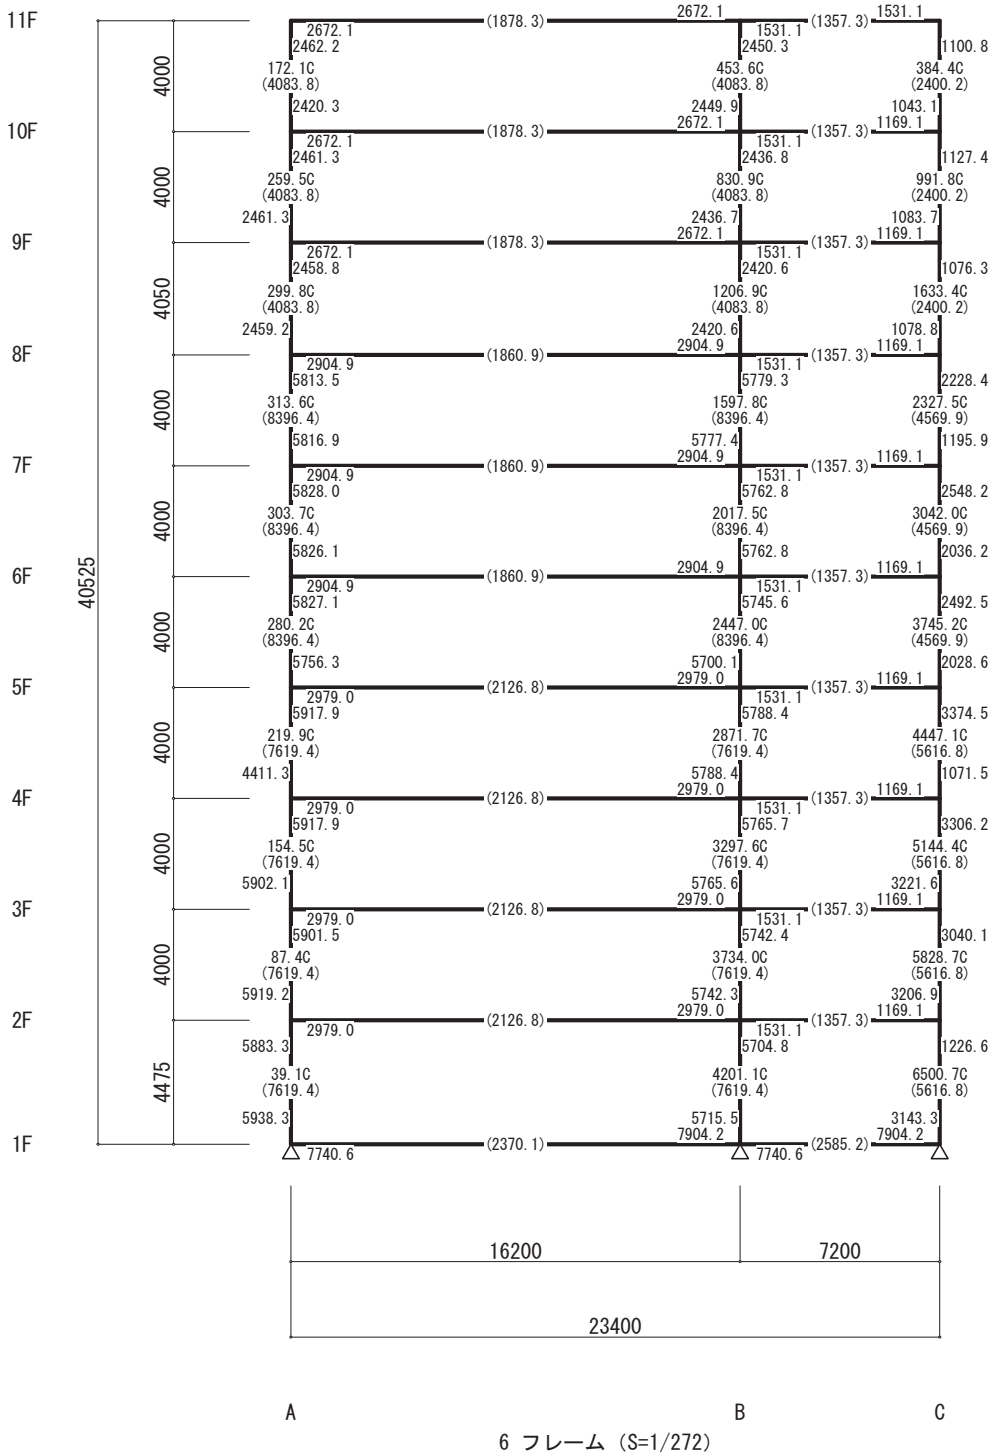

6 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

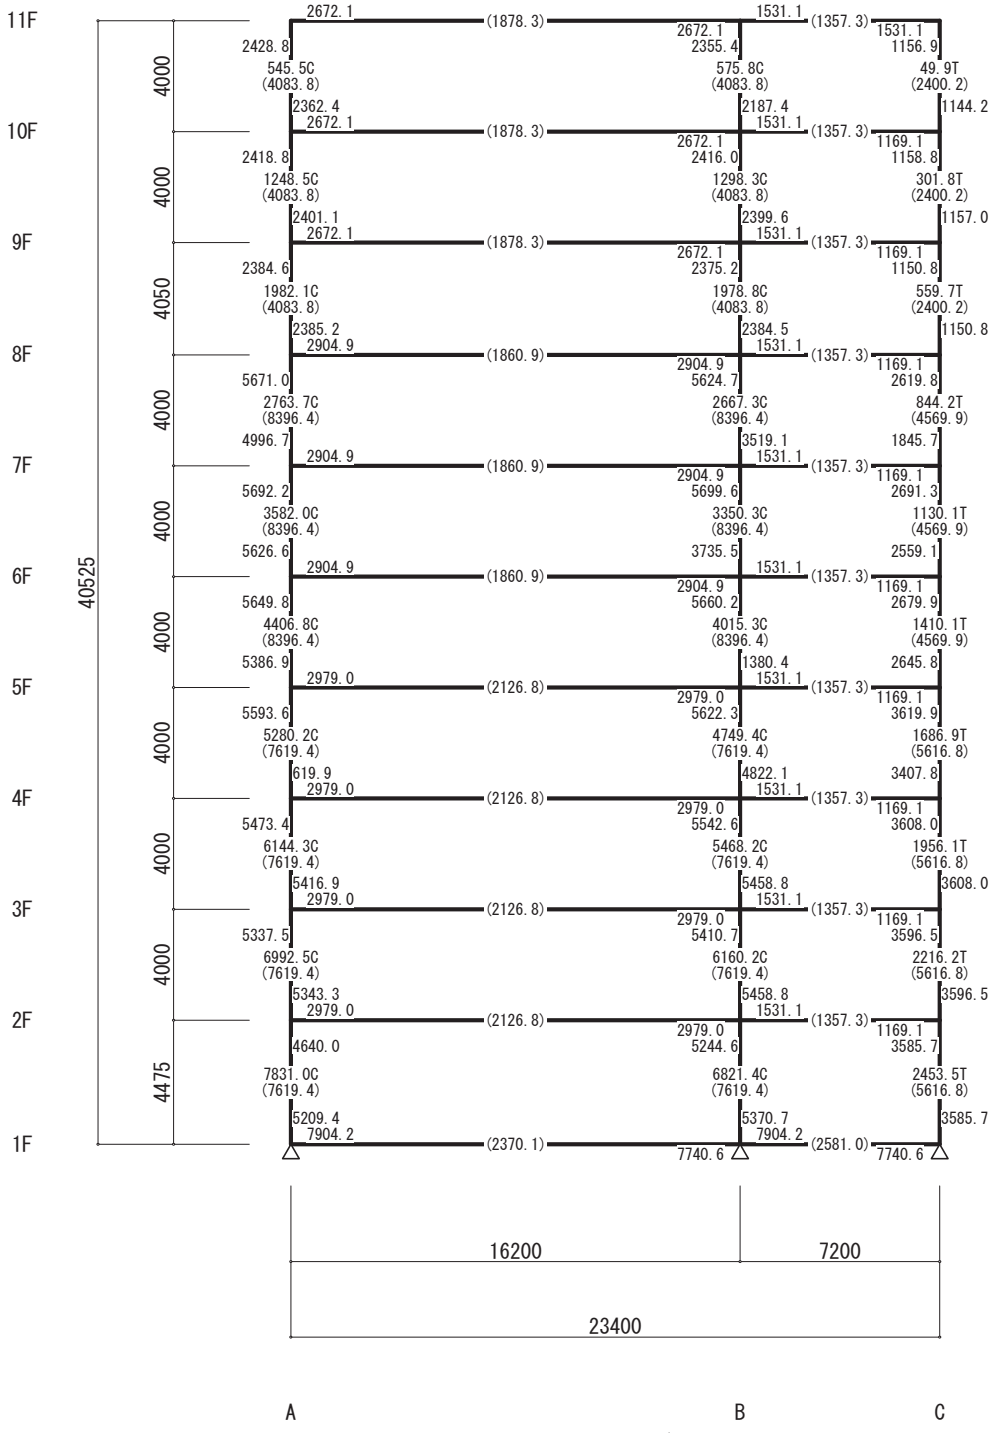

1 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

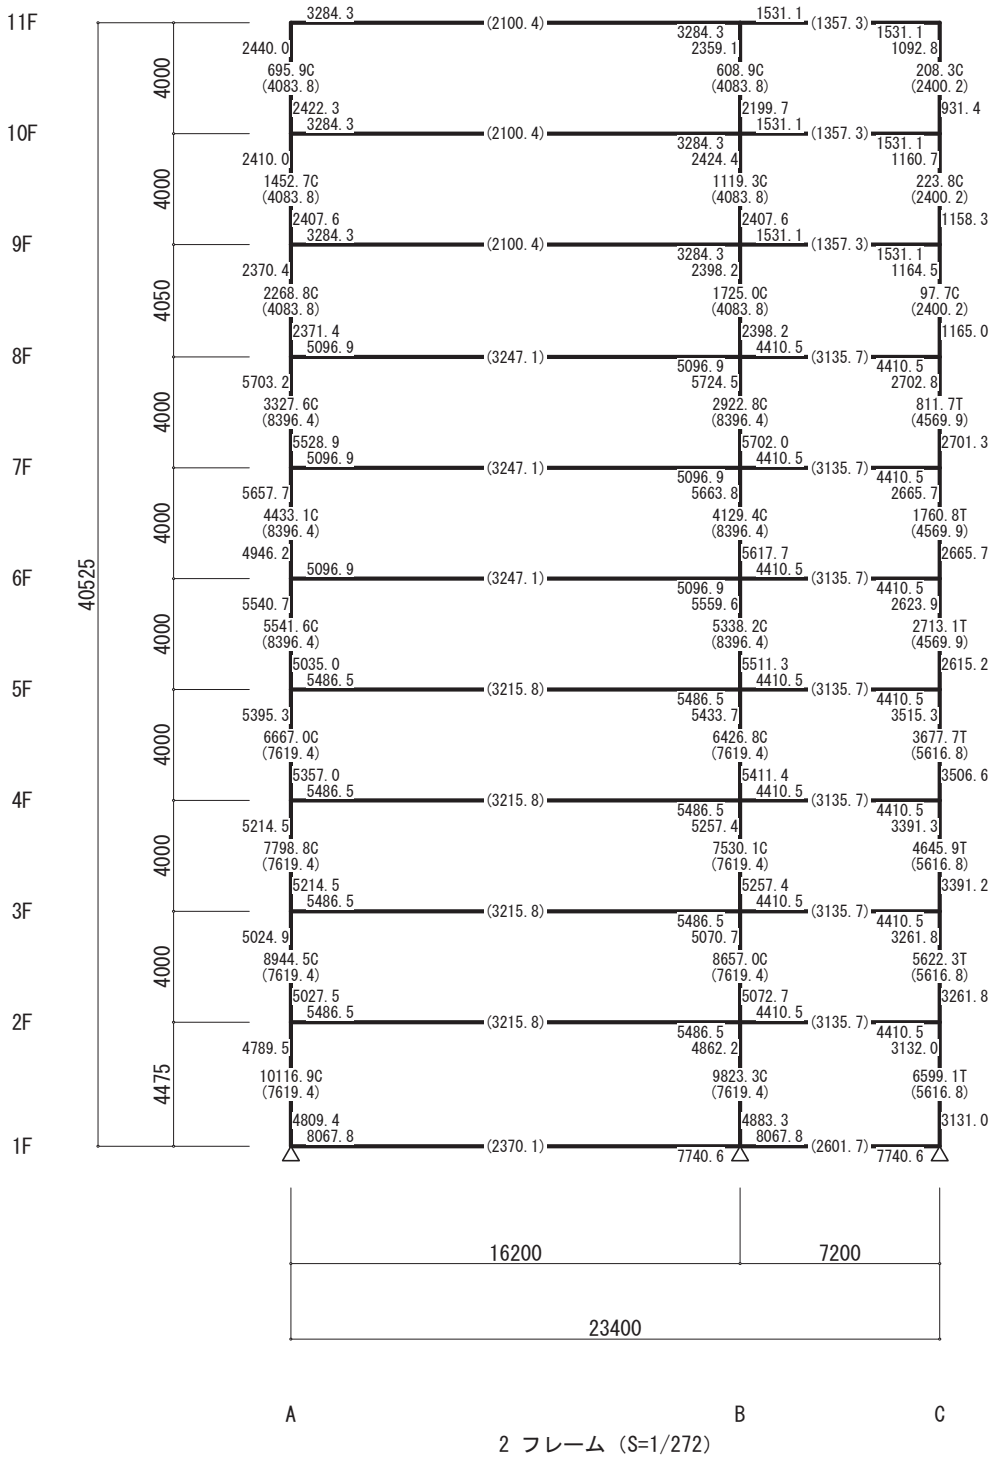

2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

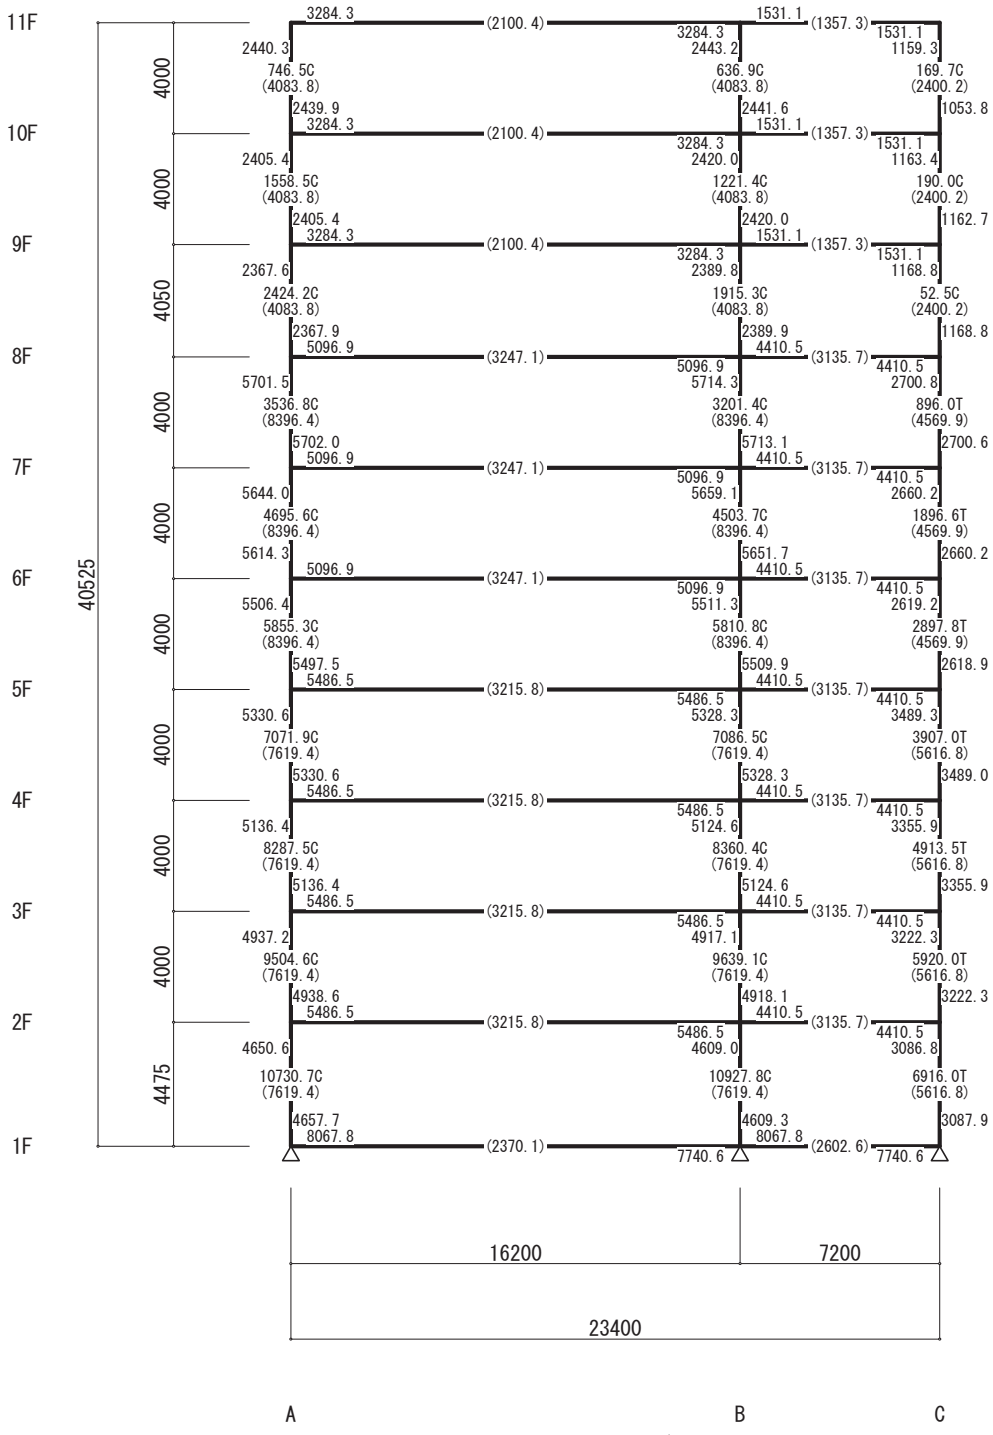

3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

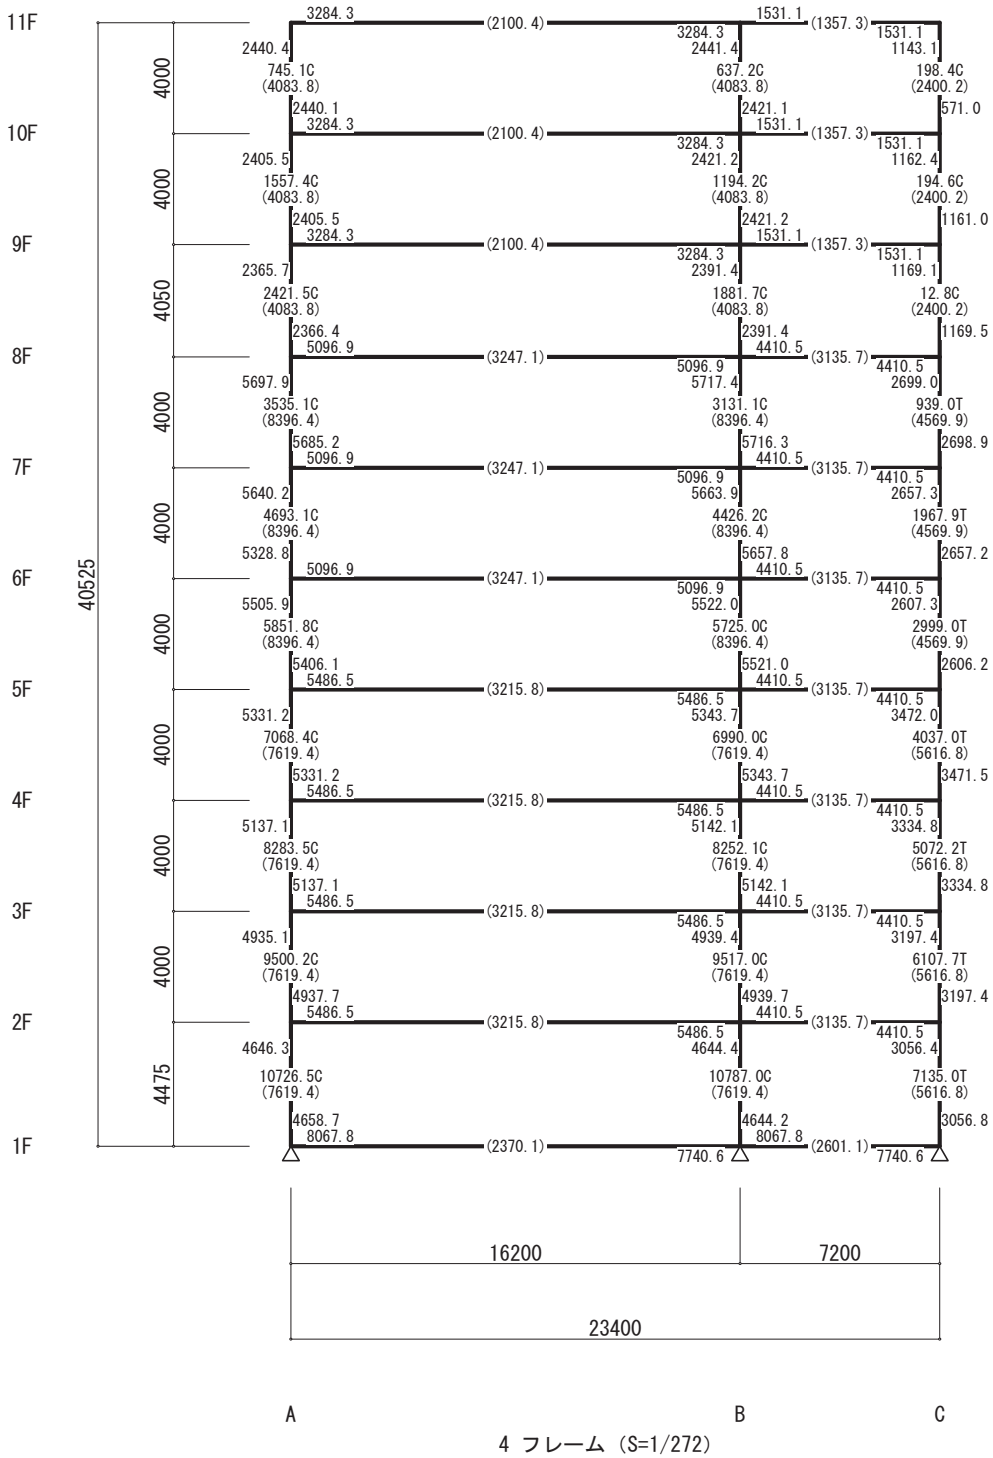

4 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

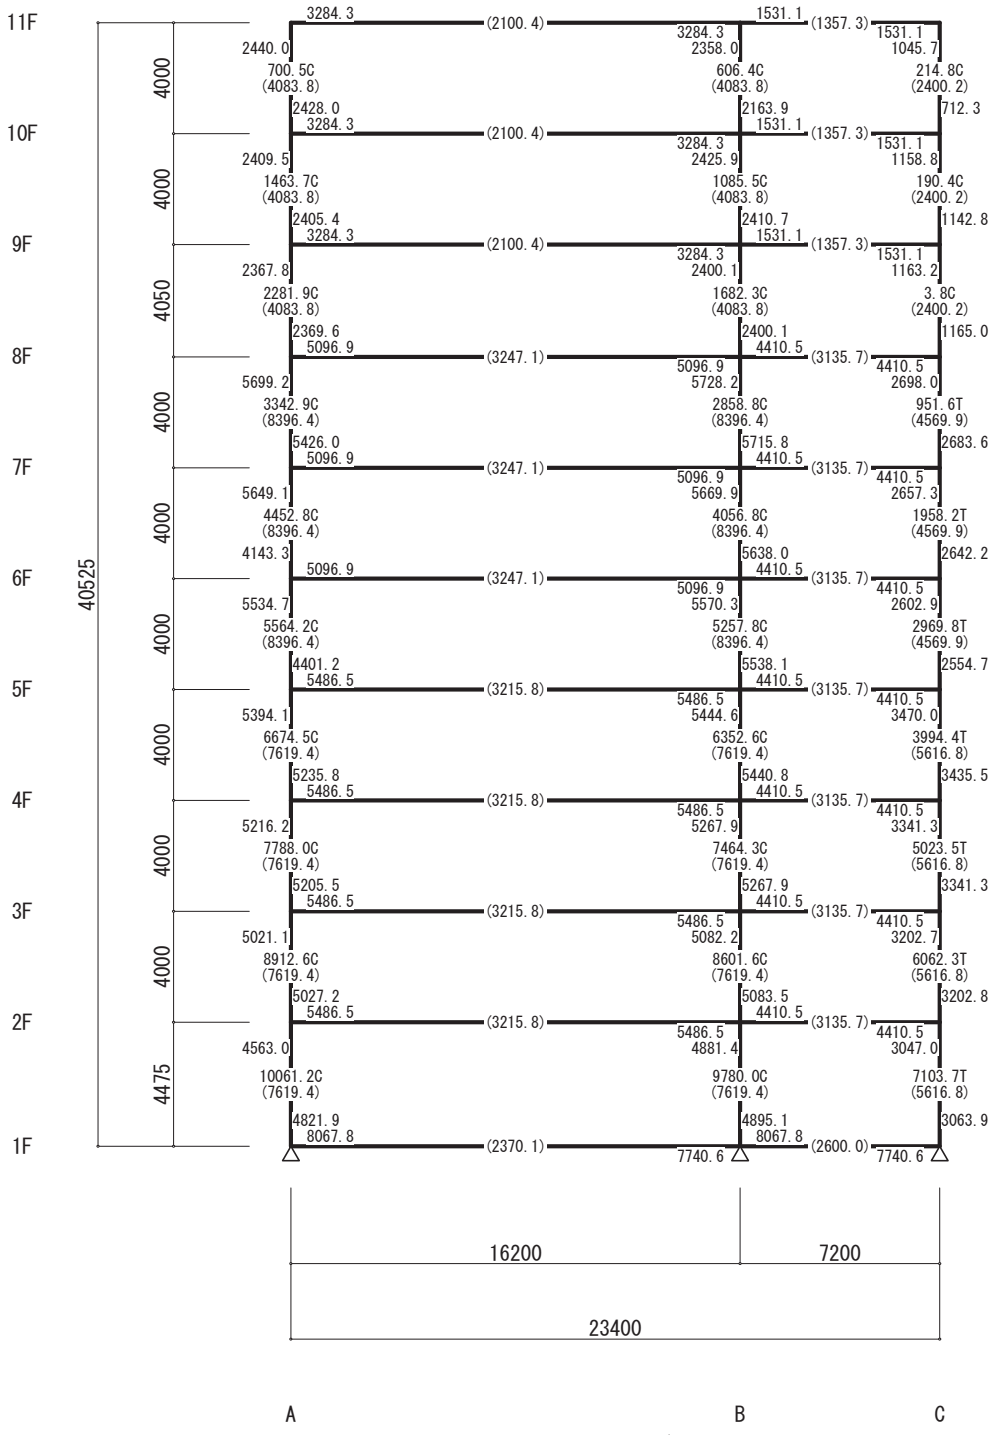

5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

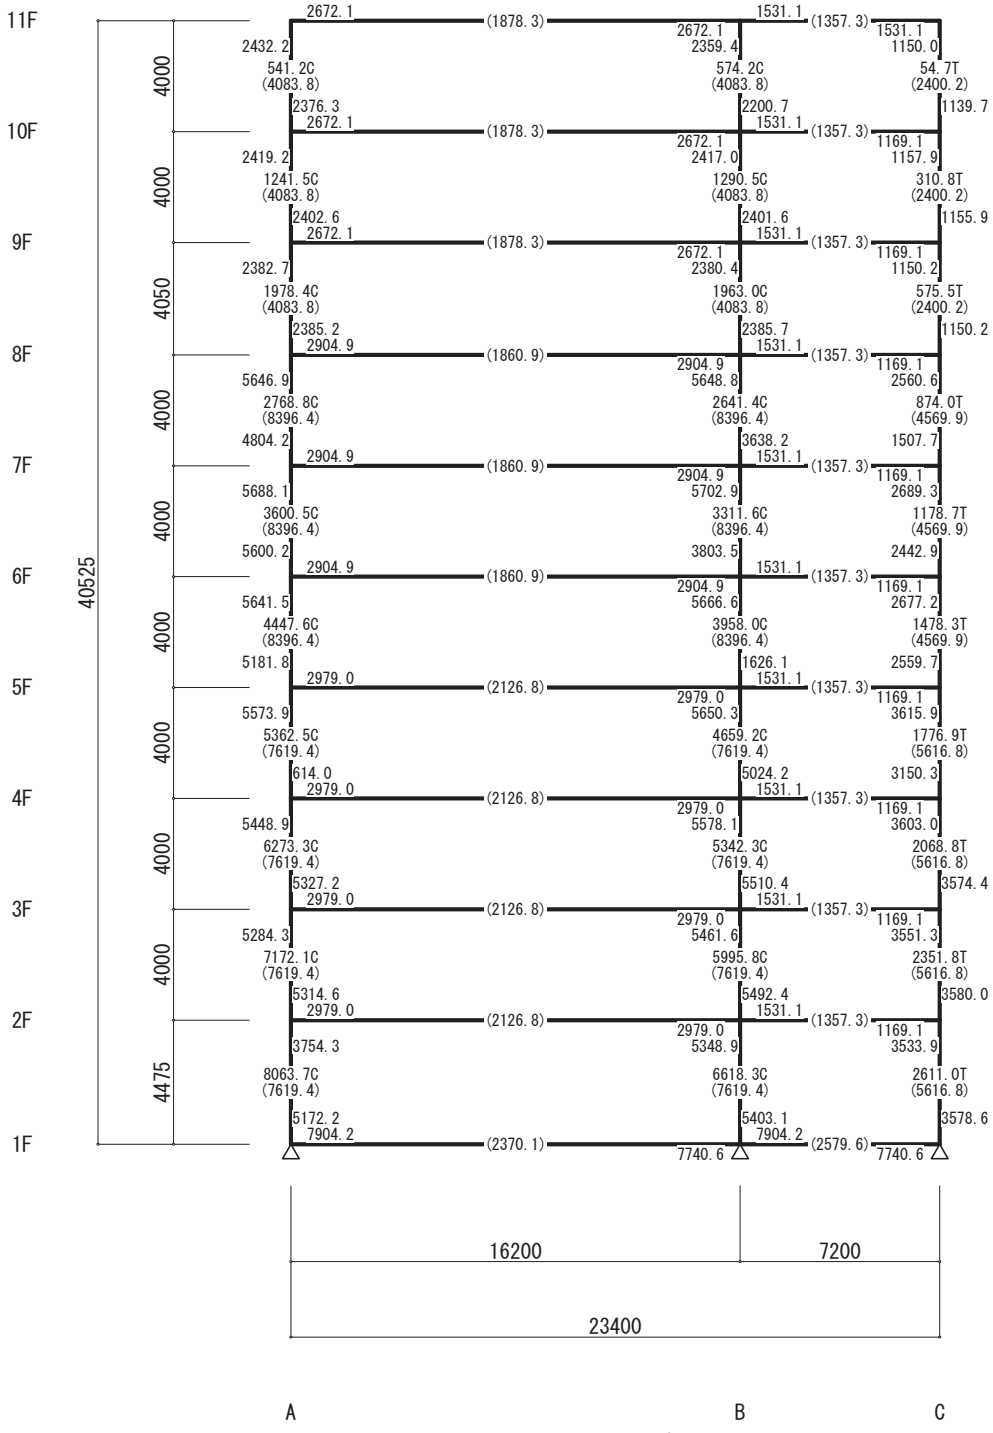

6 フレーム (S=1/272)

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

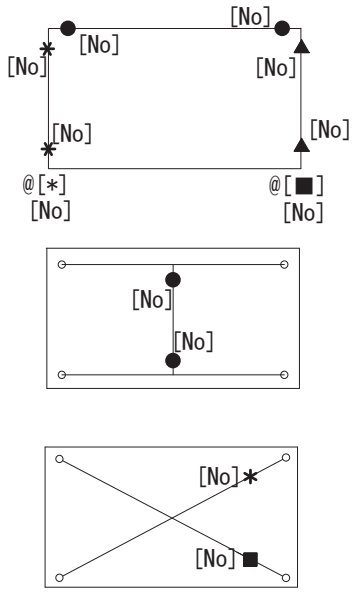

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

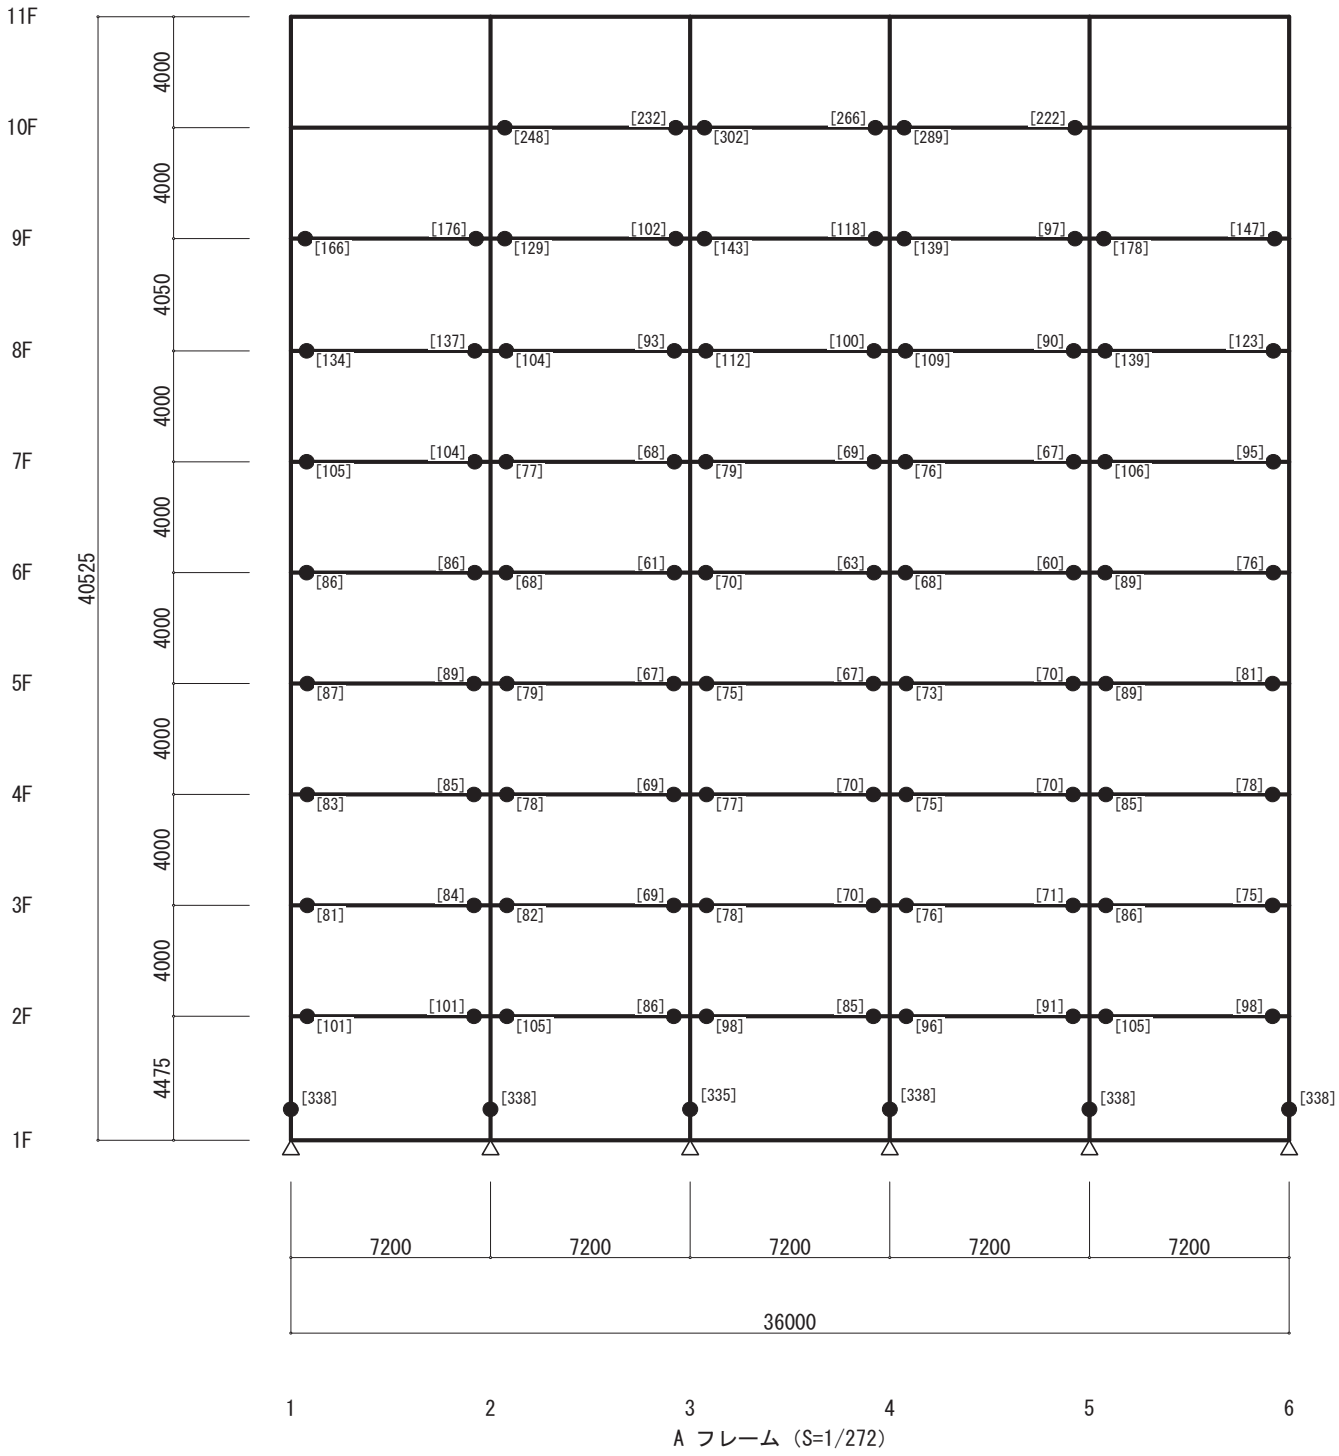

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

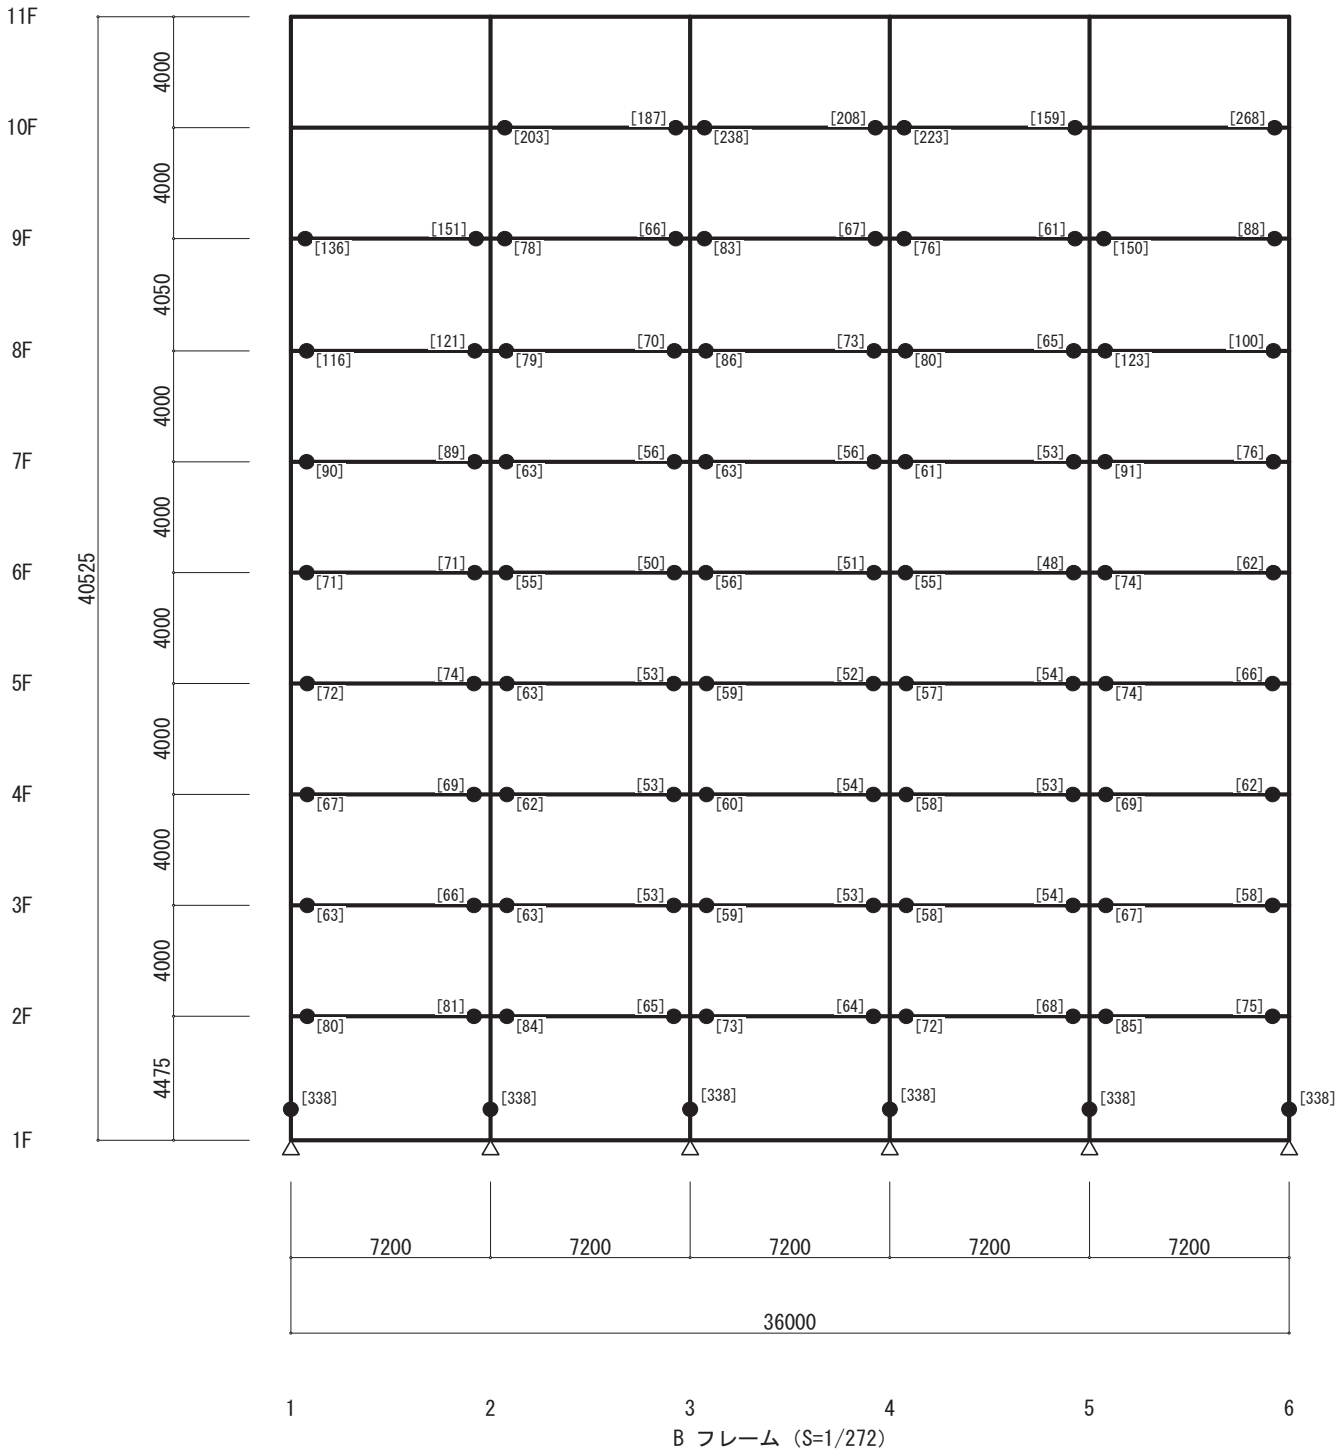

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

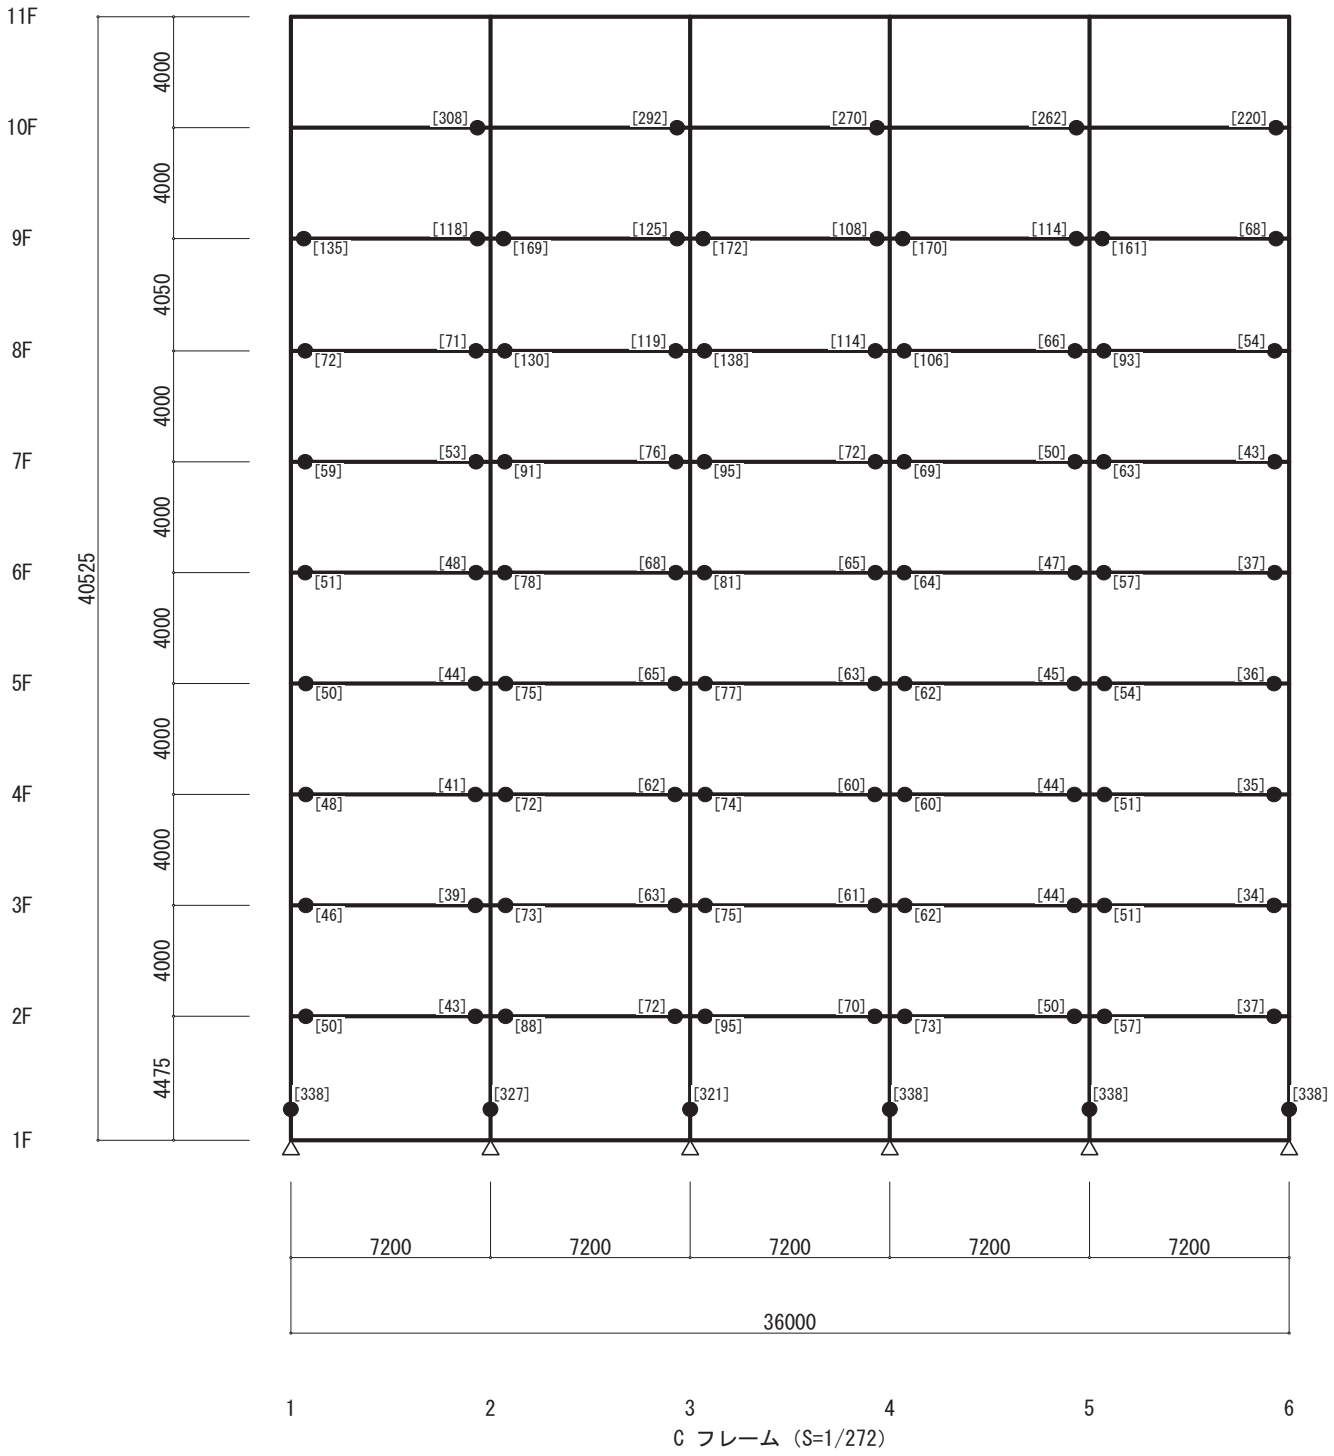

C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

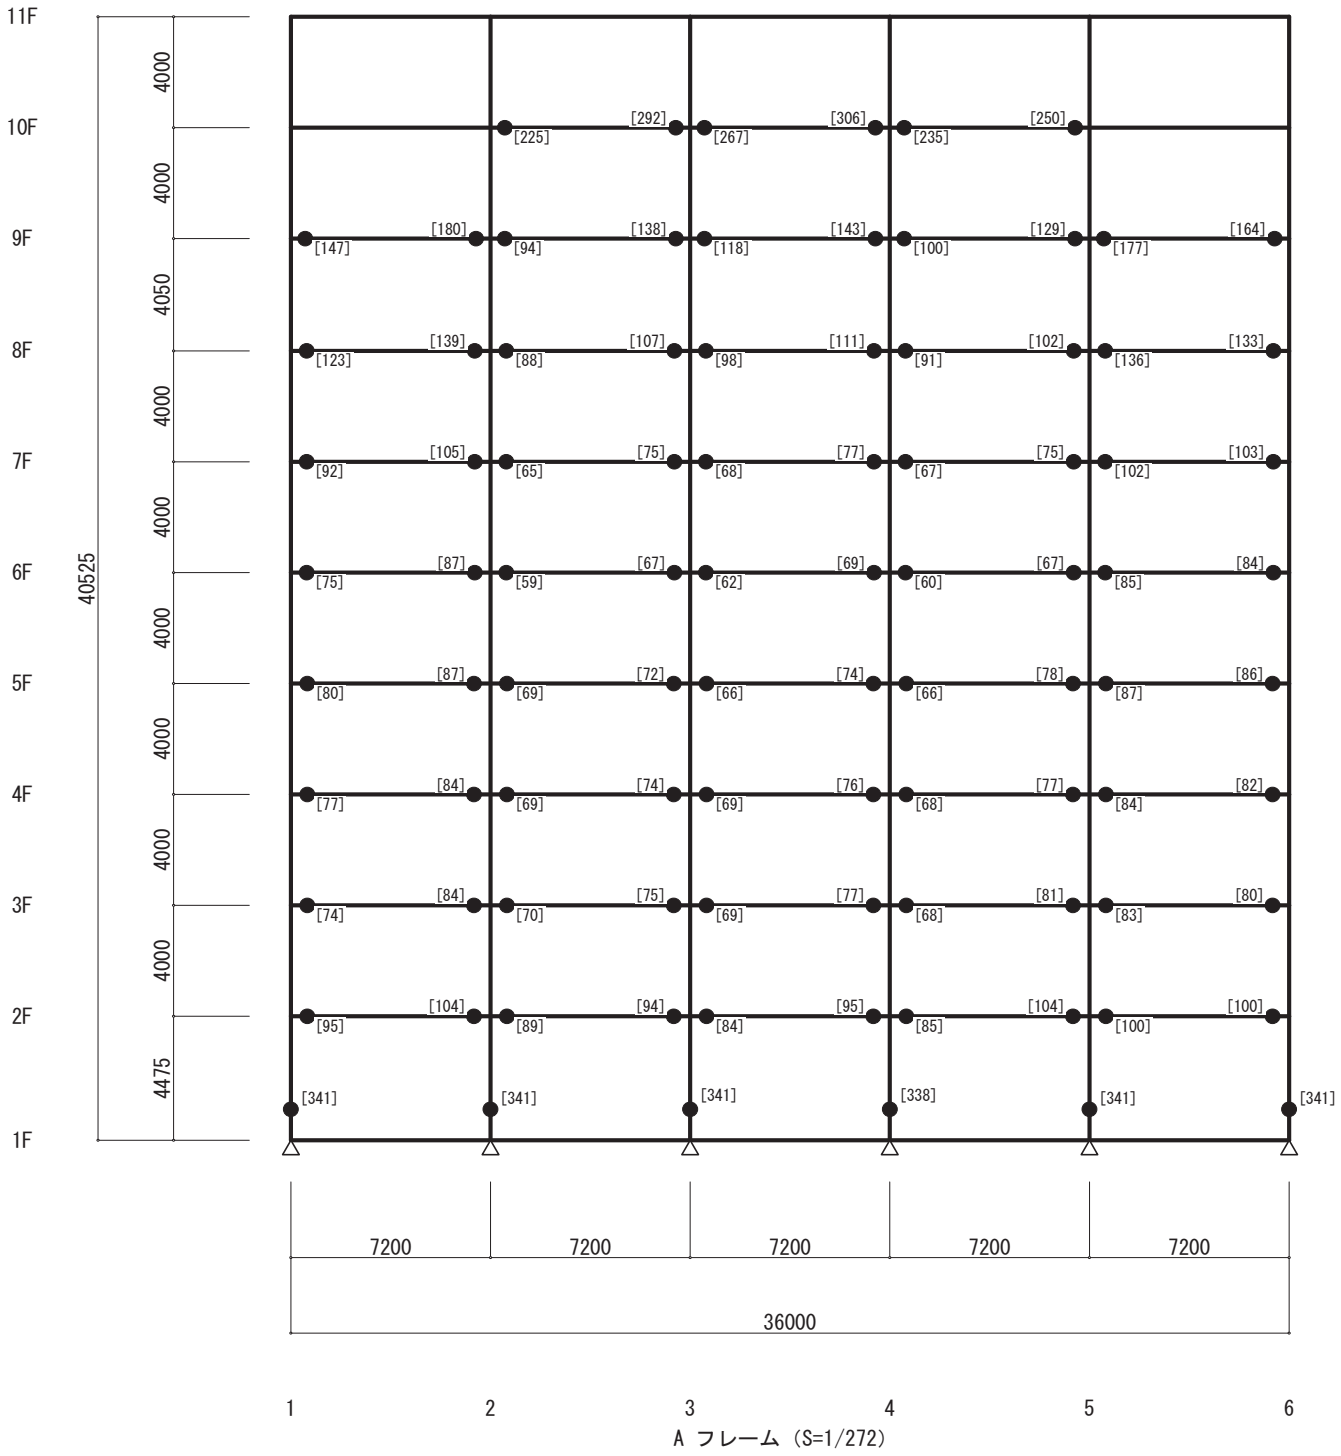

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

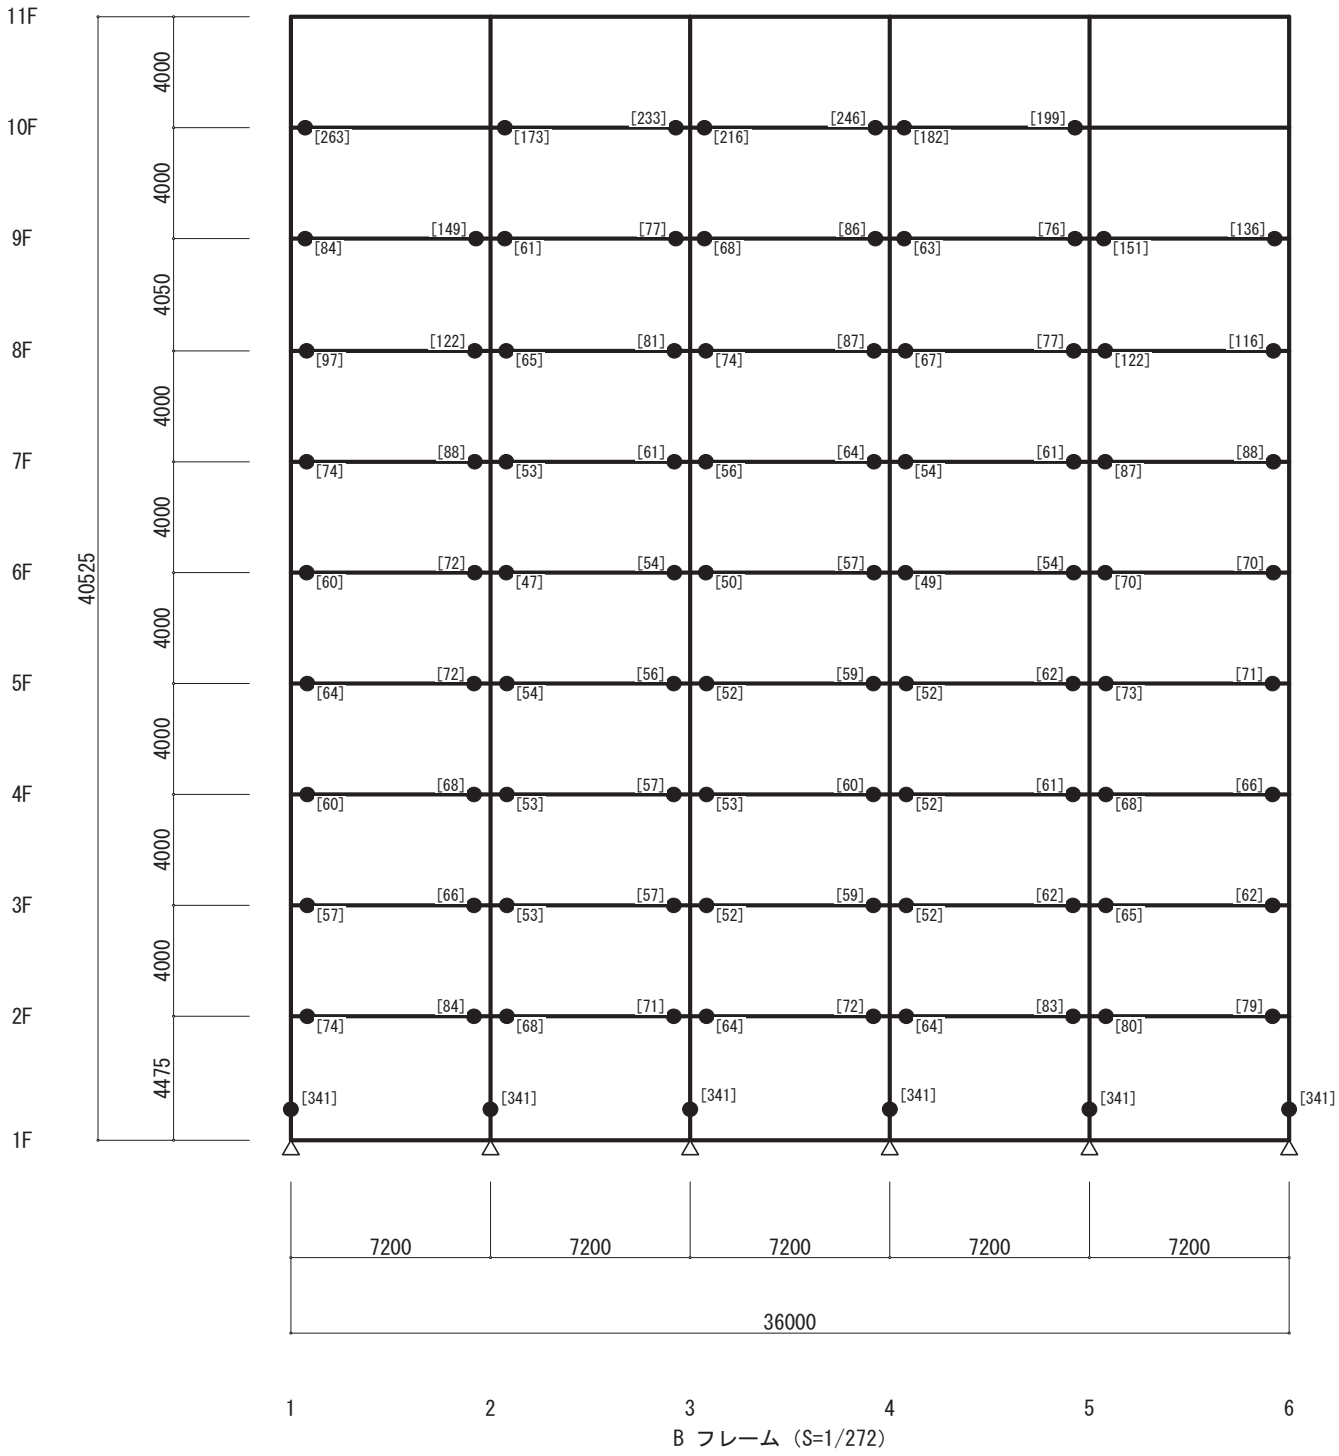

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

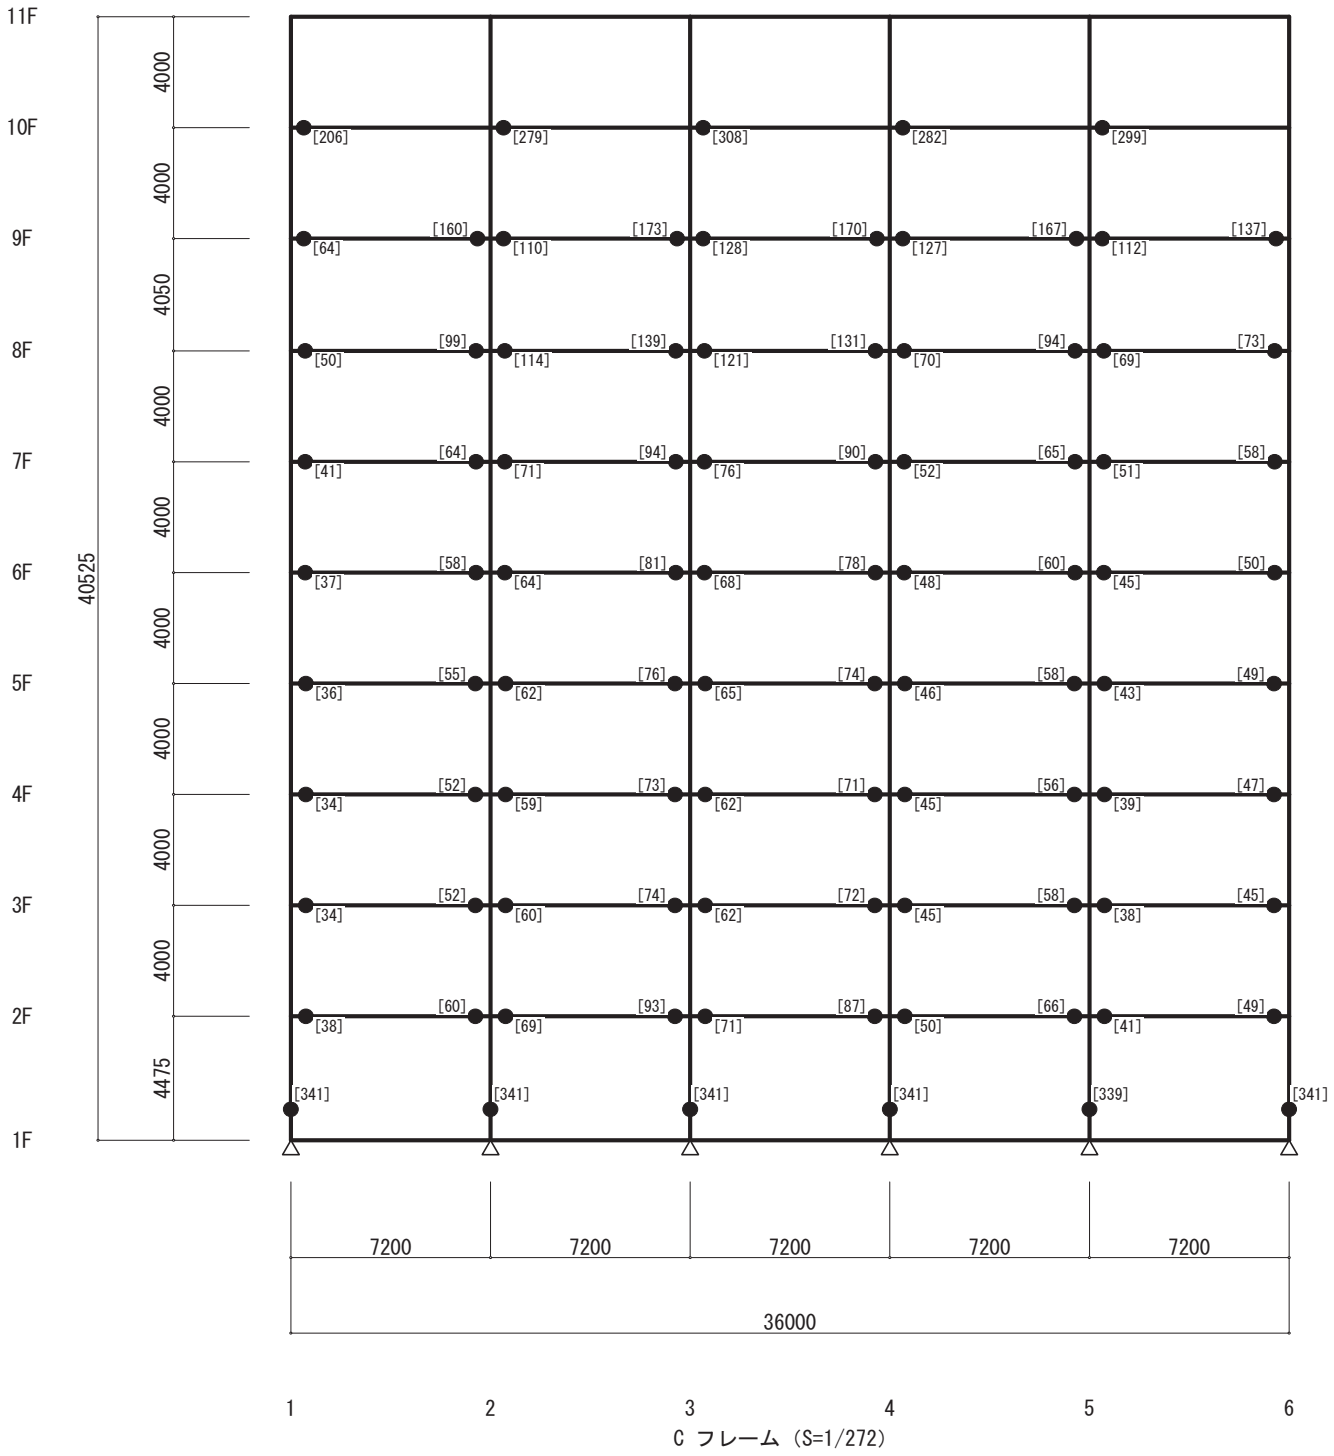

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

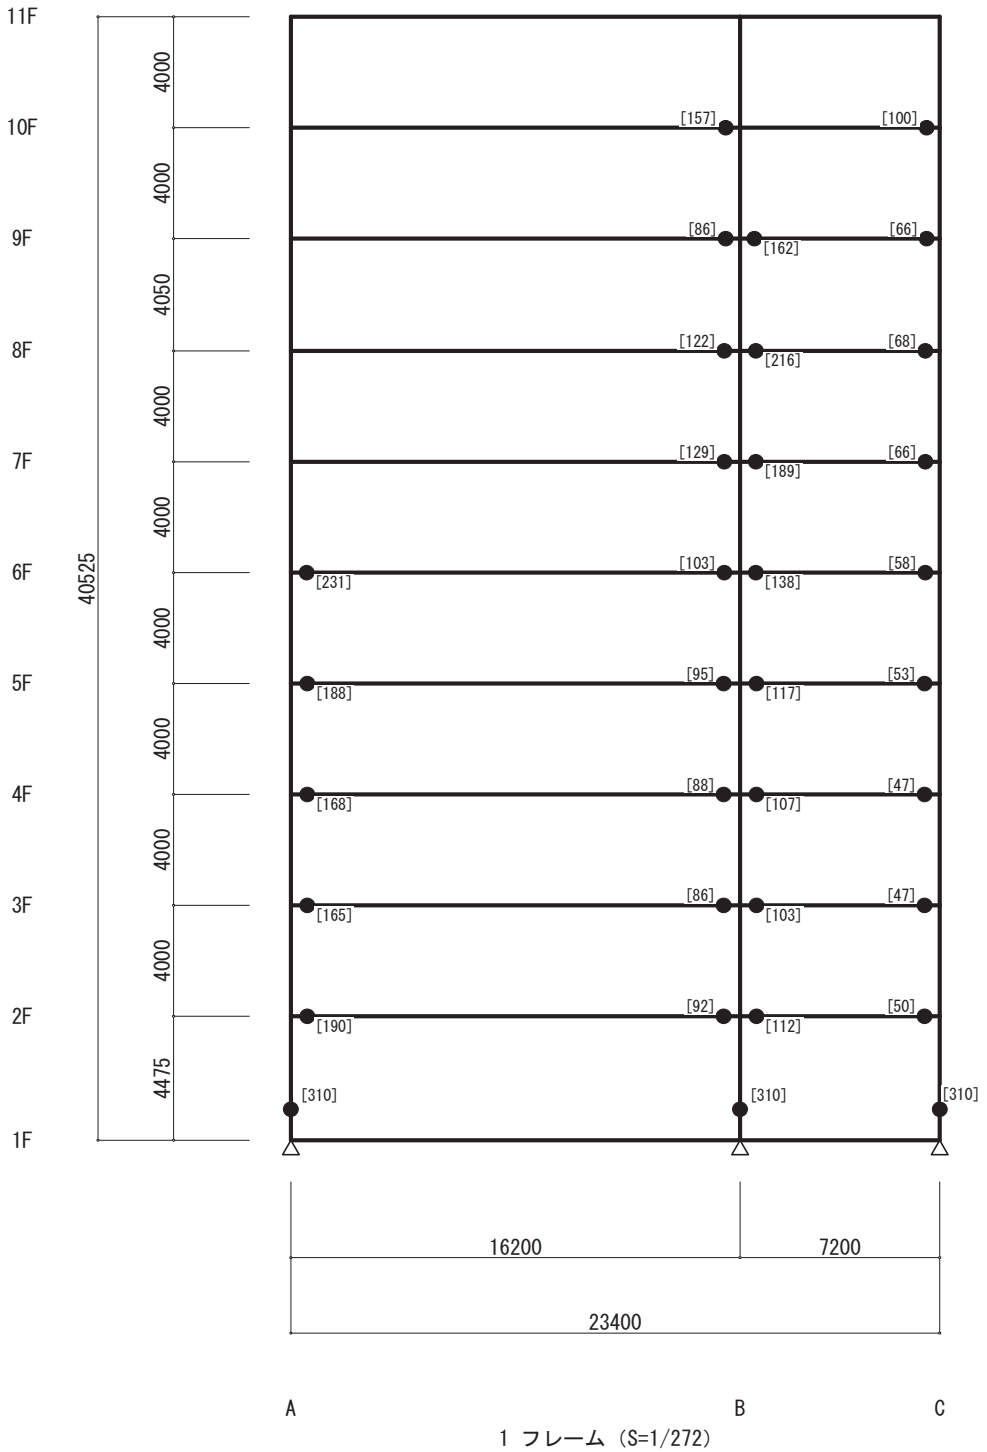

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

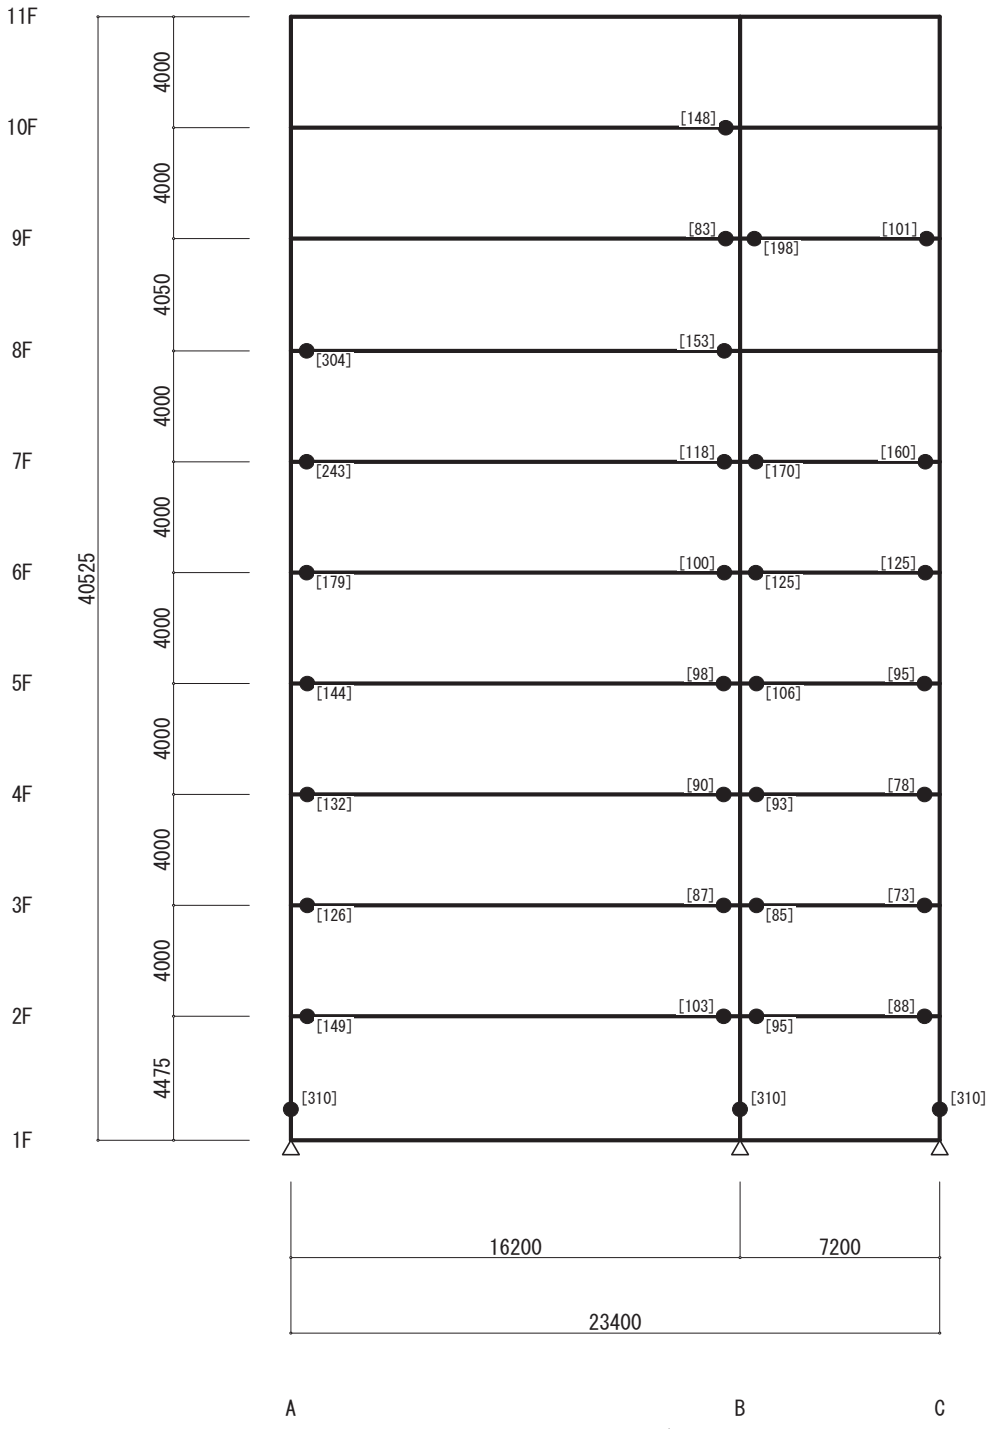

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

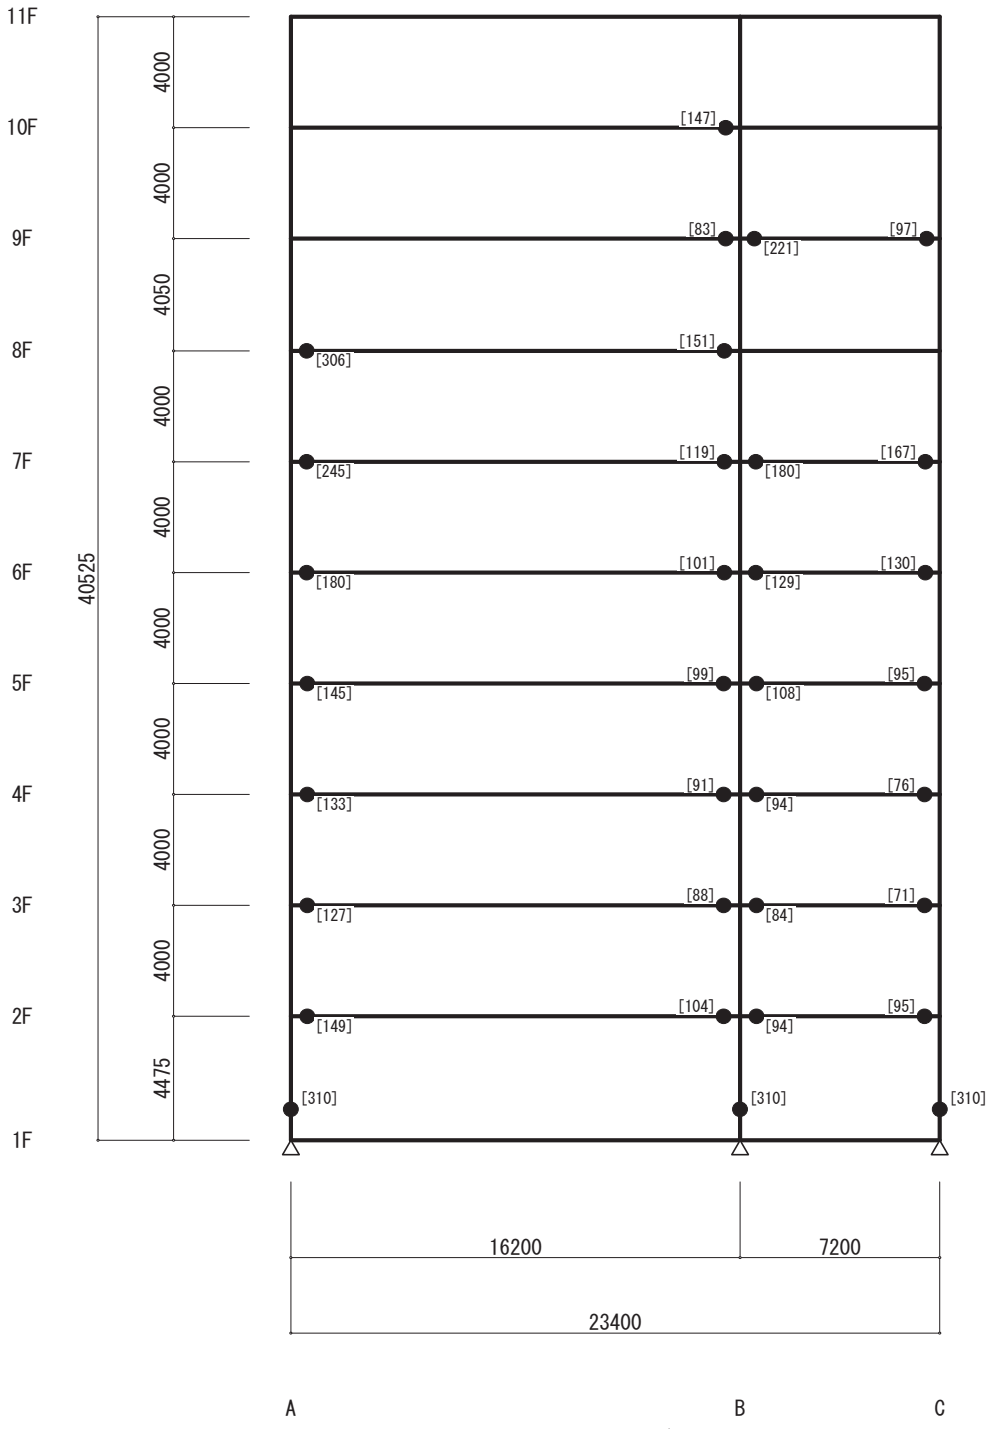

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

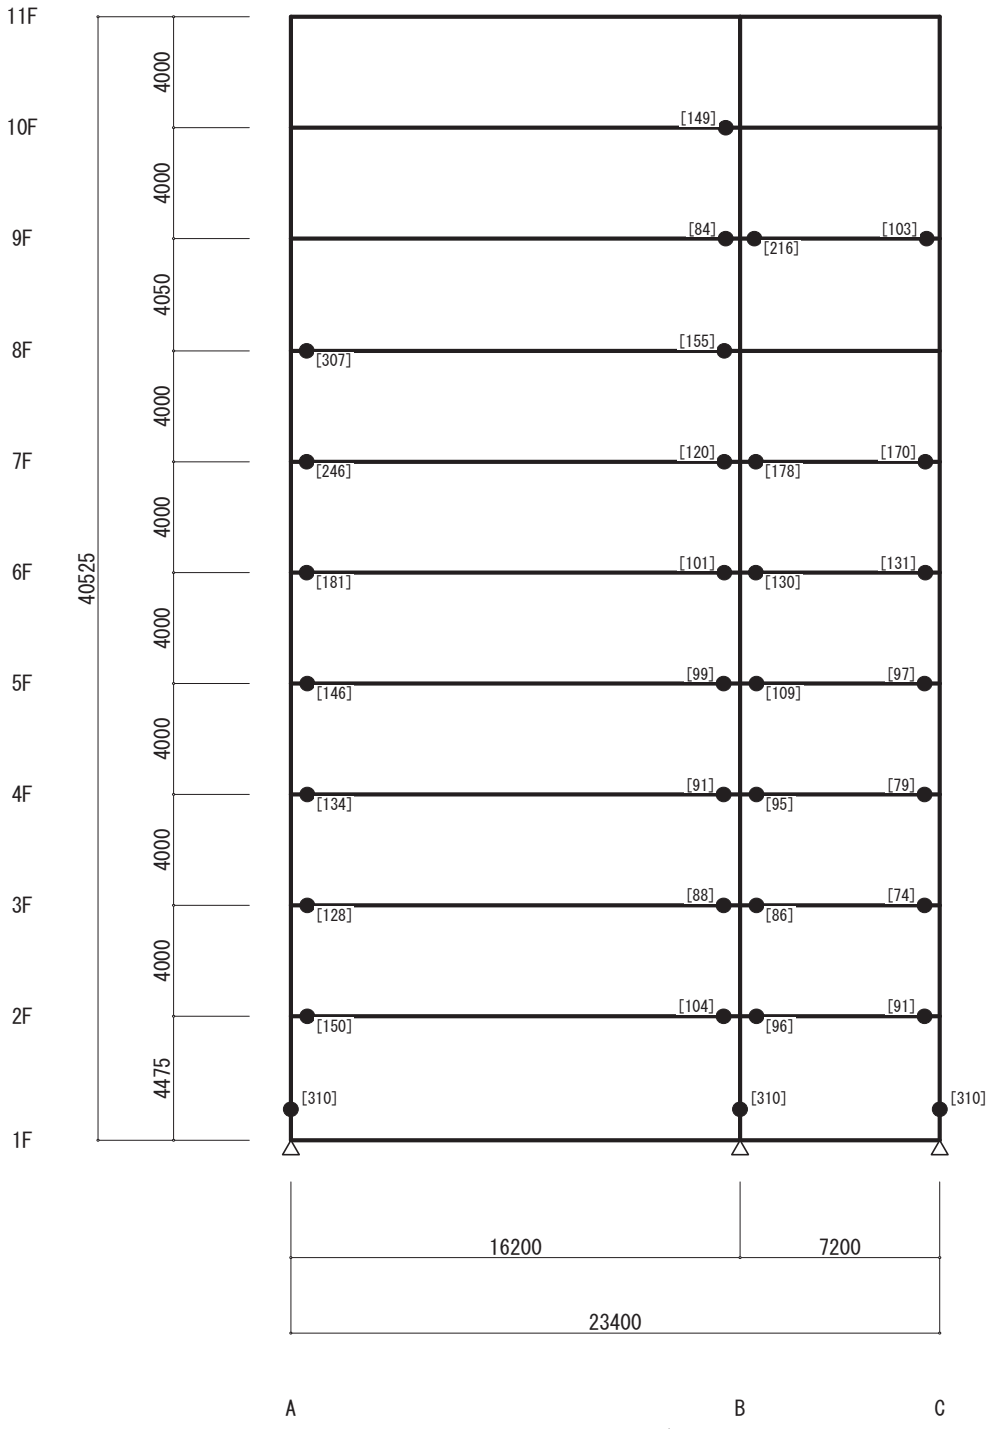

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

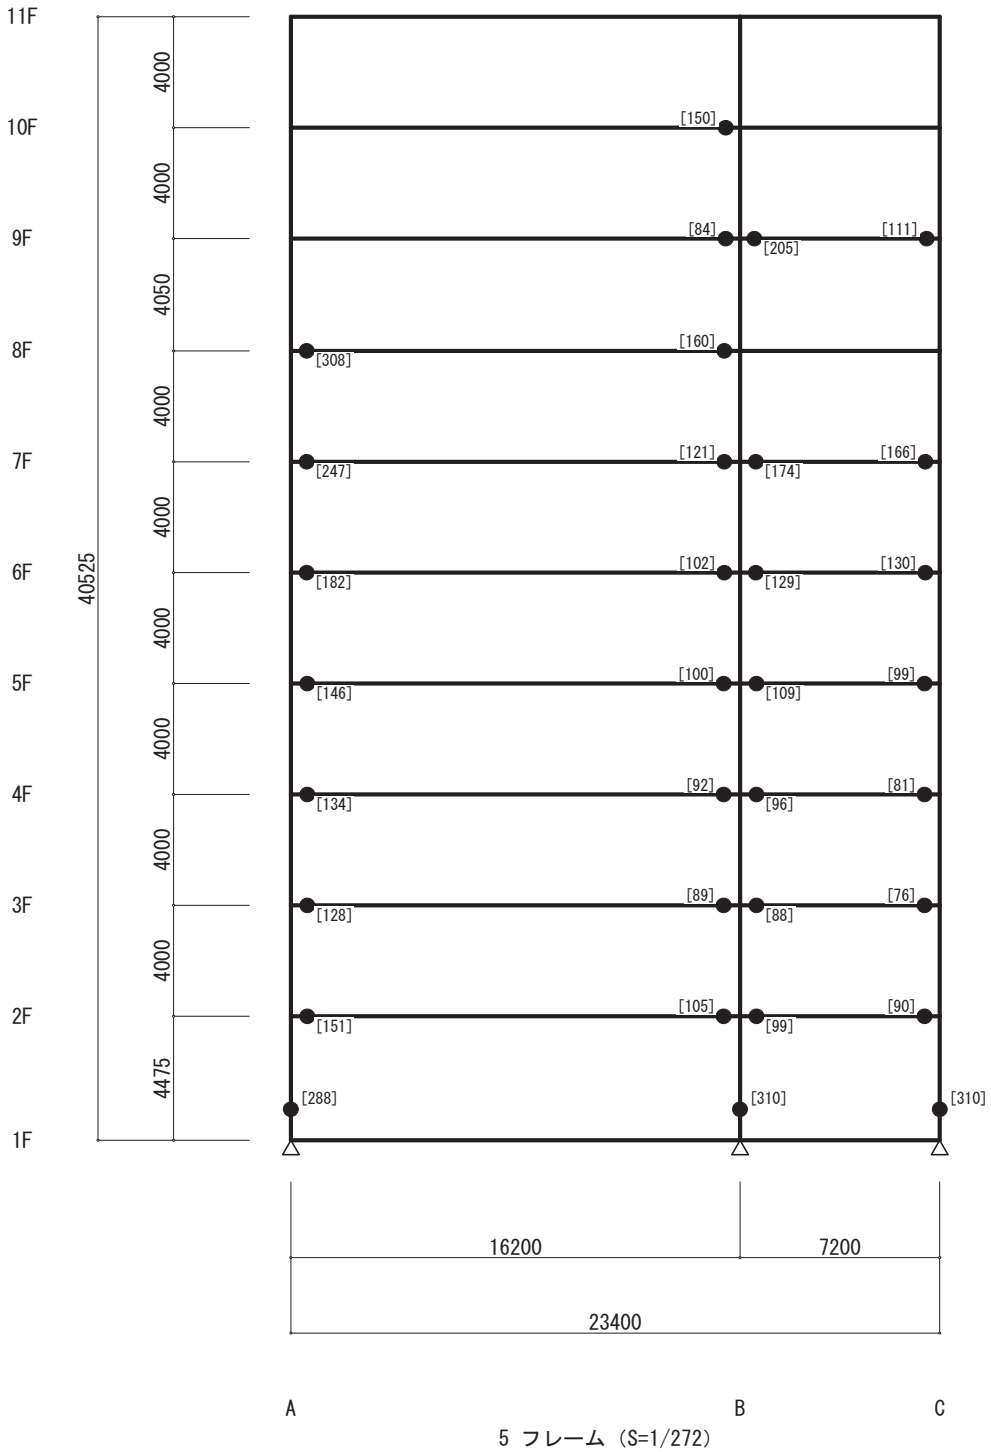

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

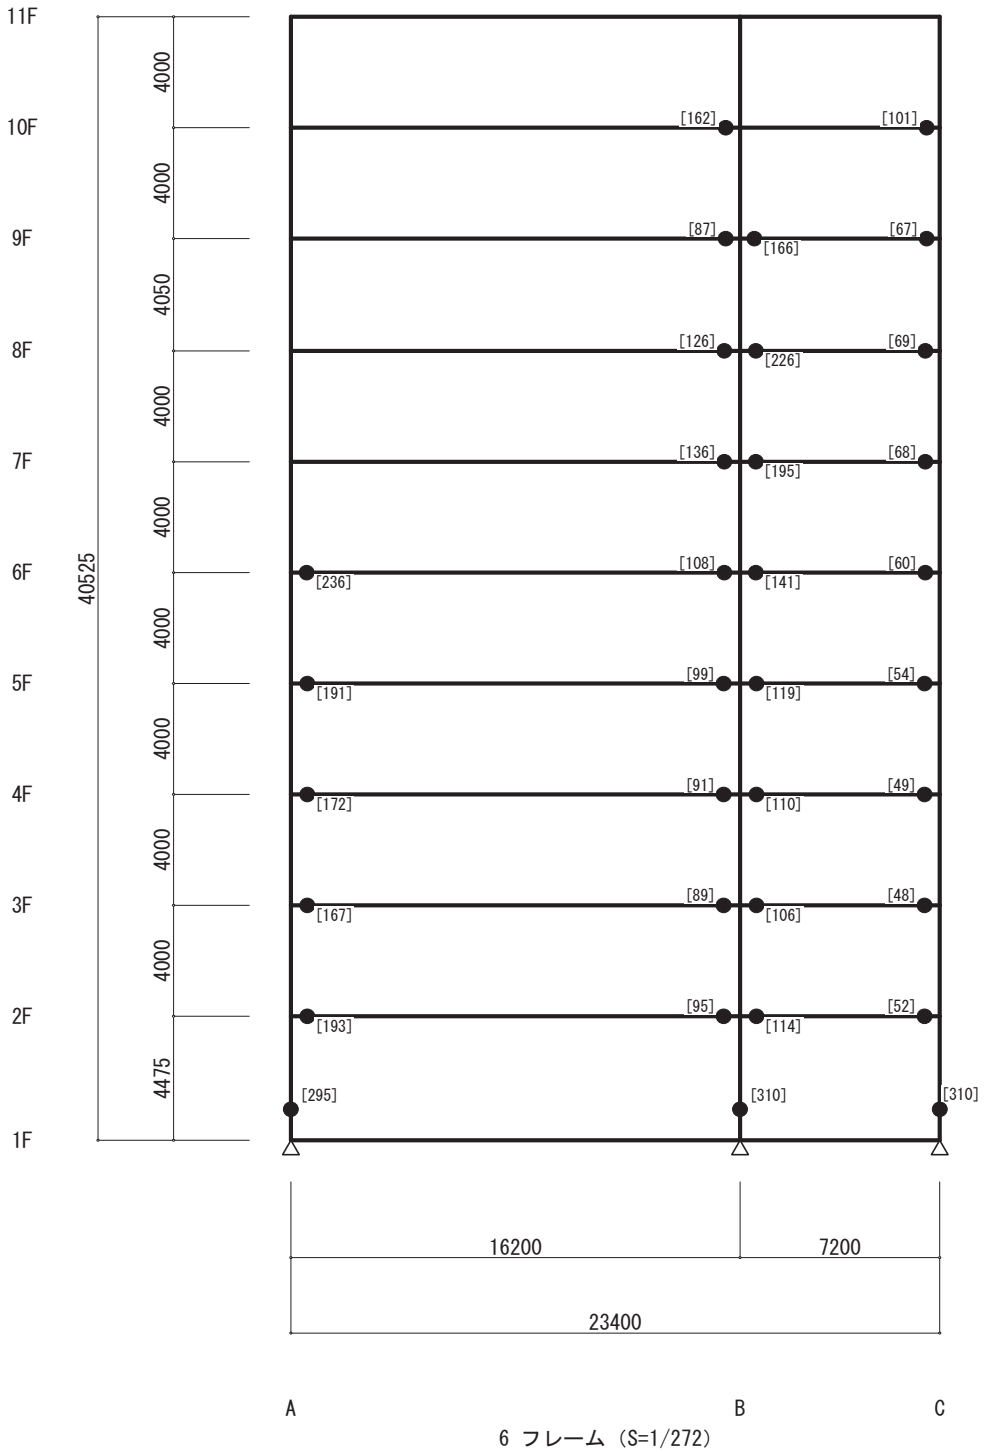

6 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

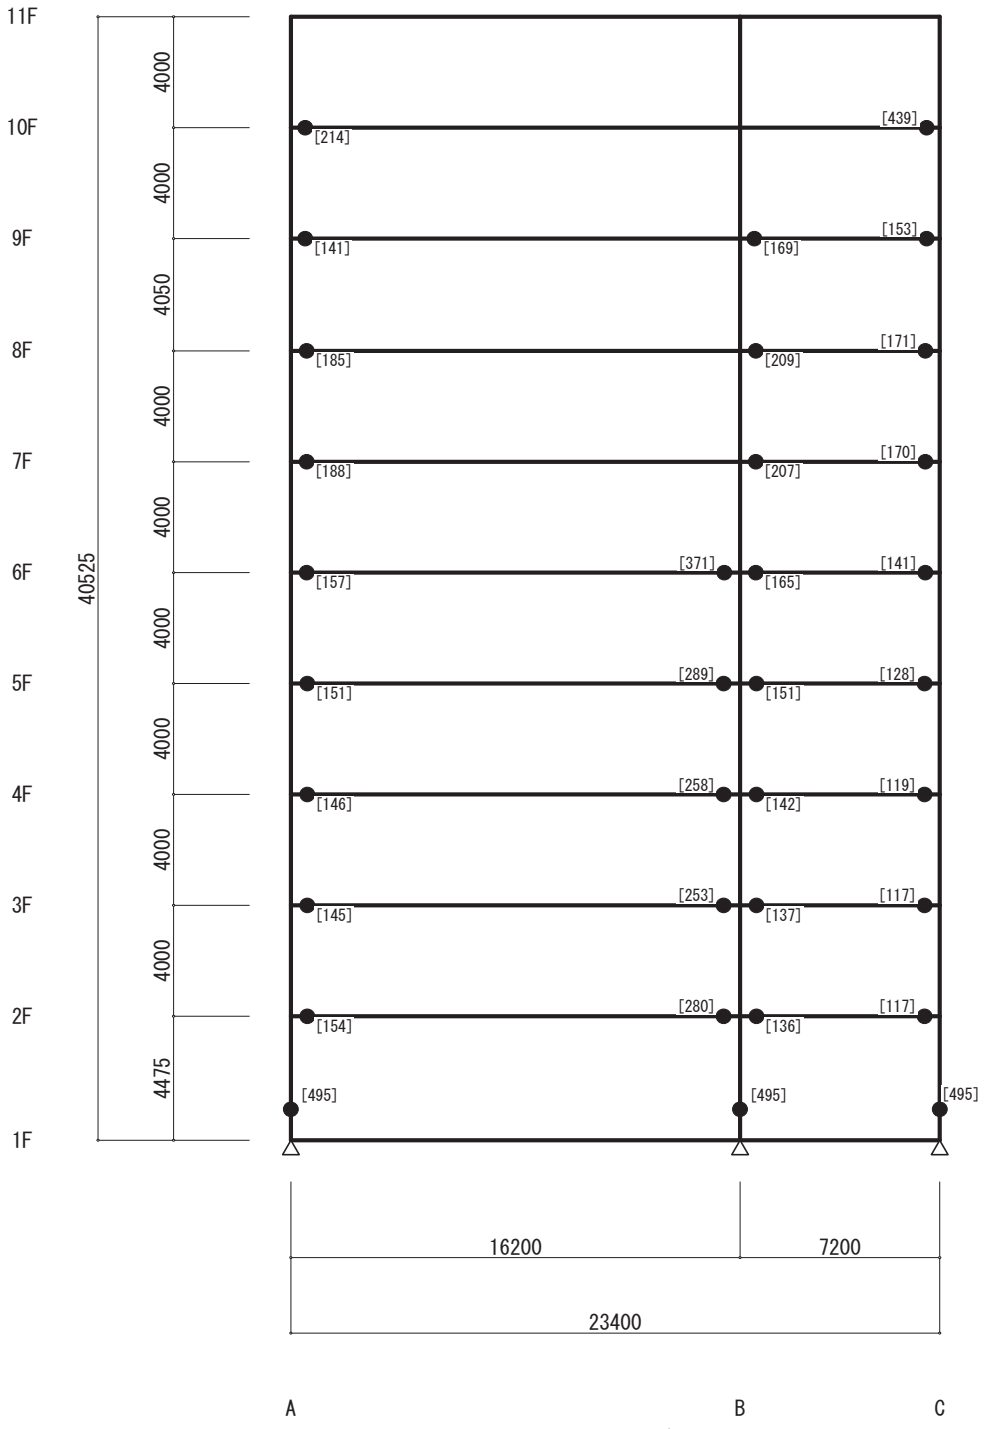

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

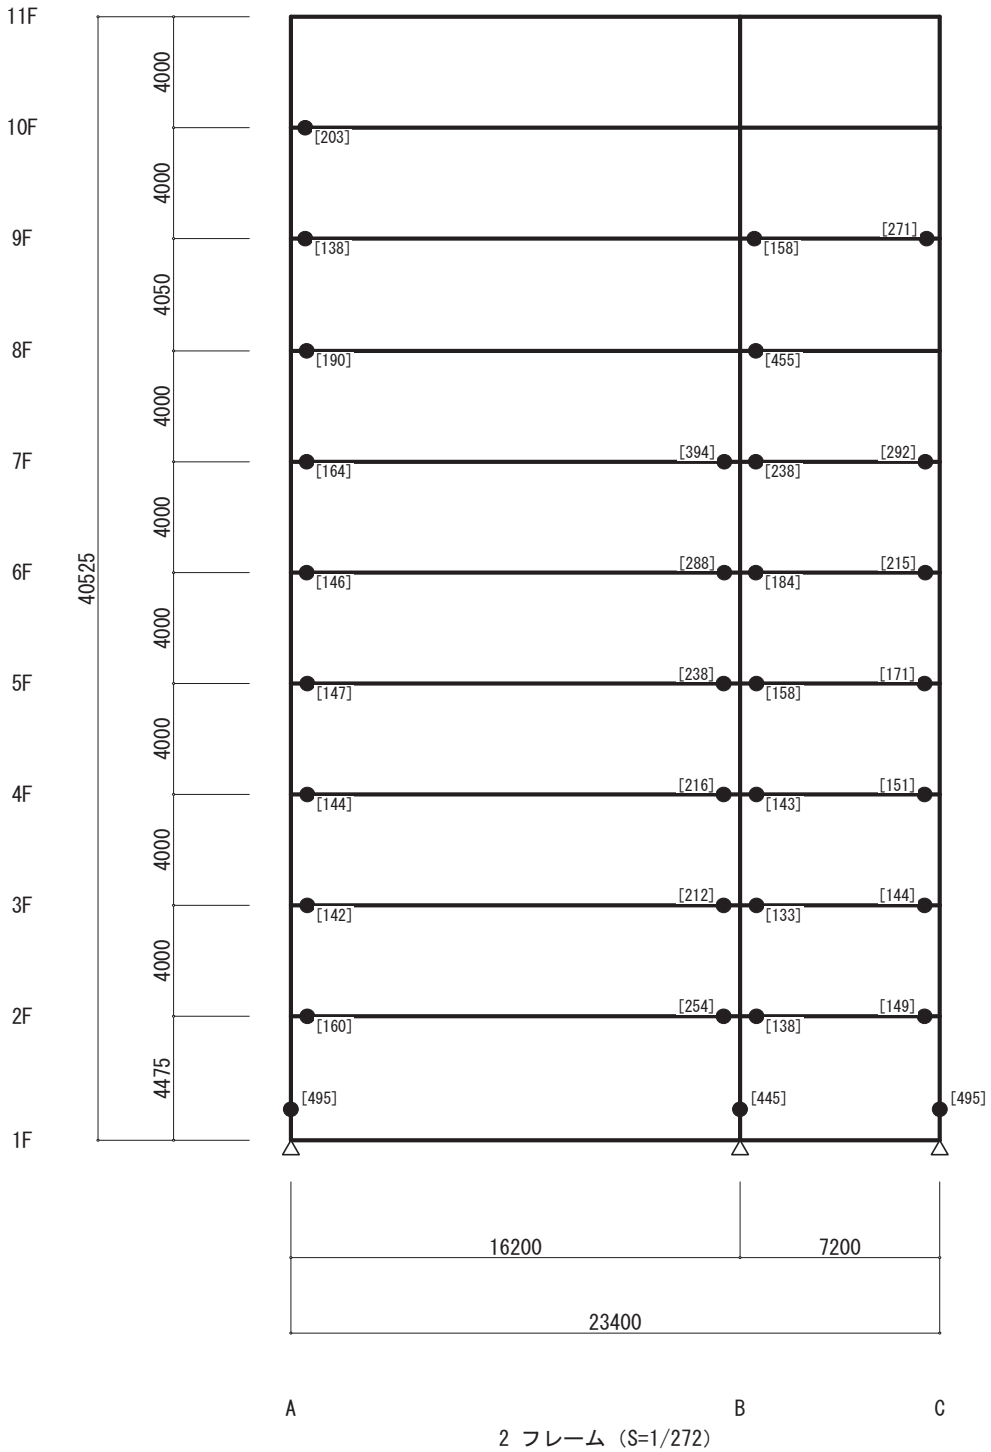

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

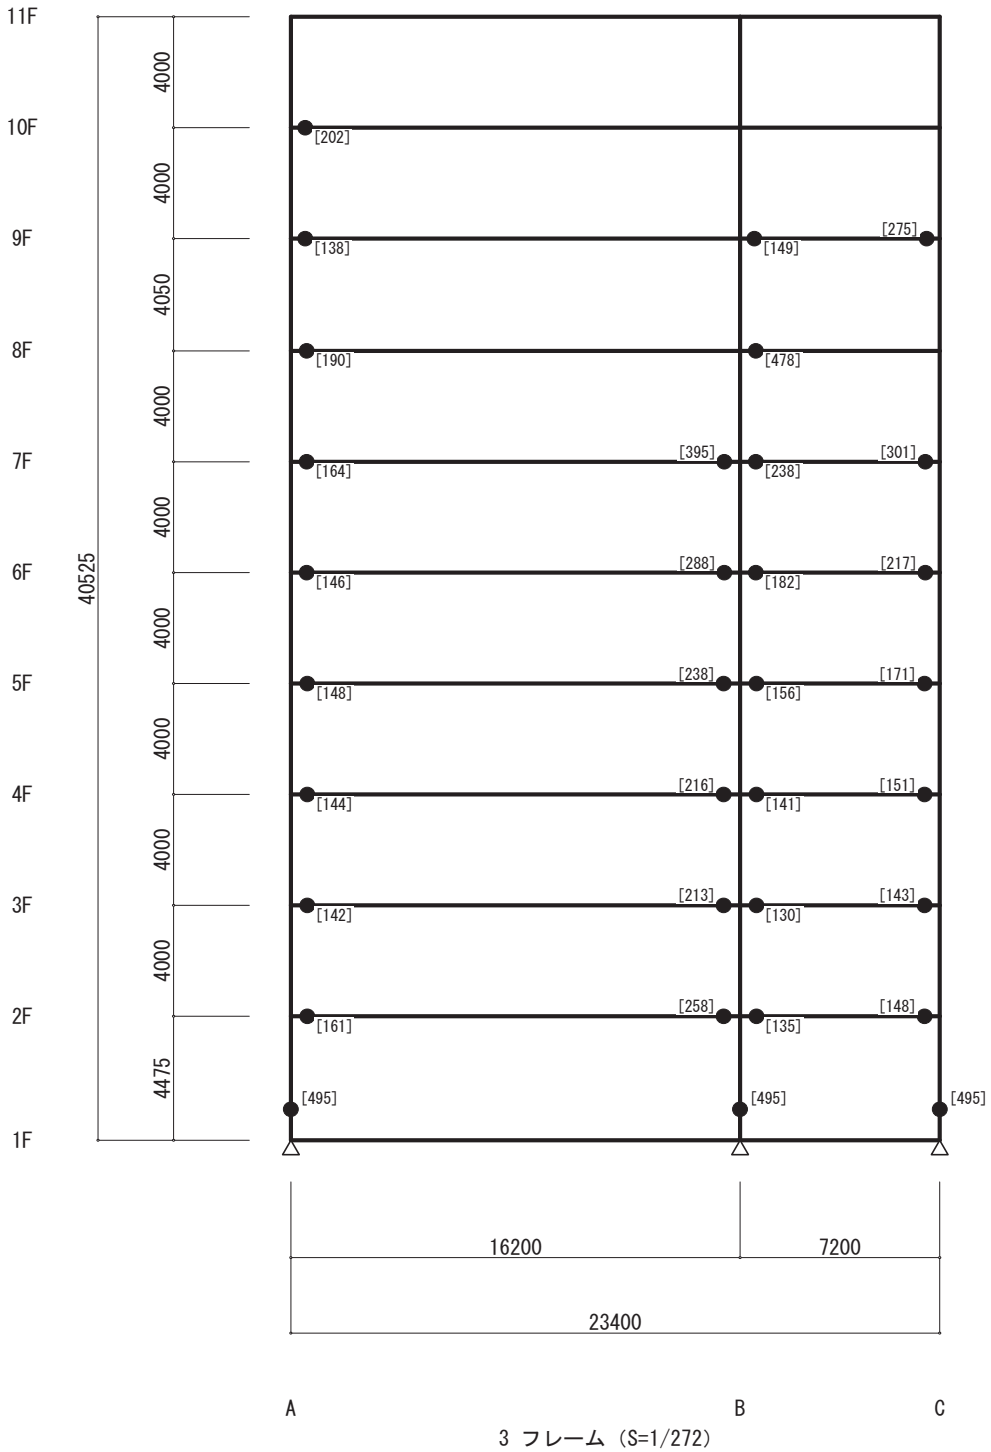

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

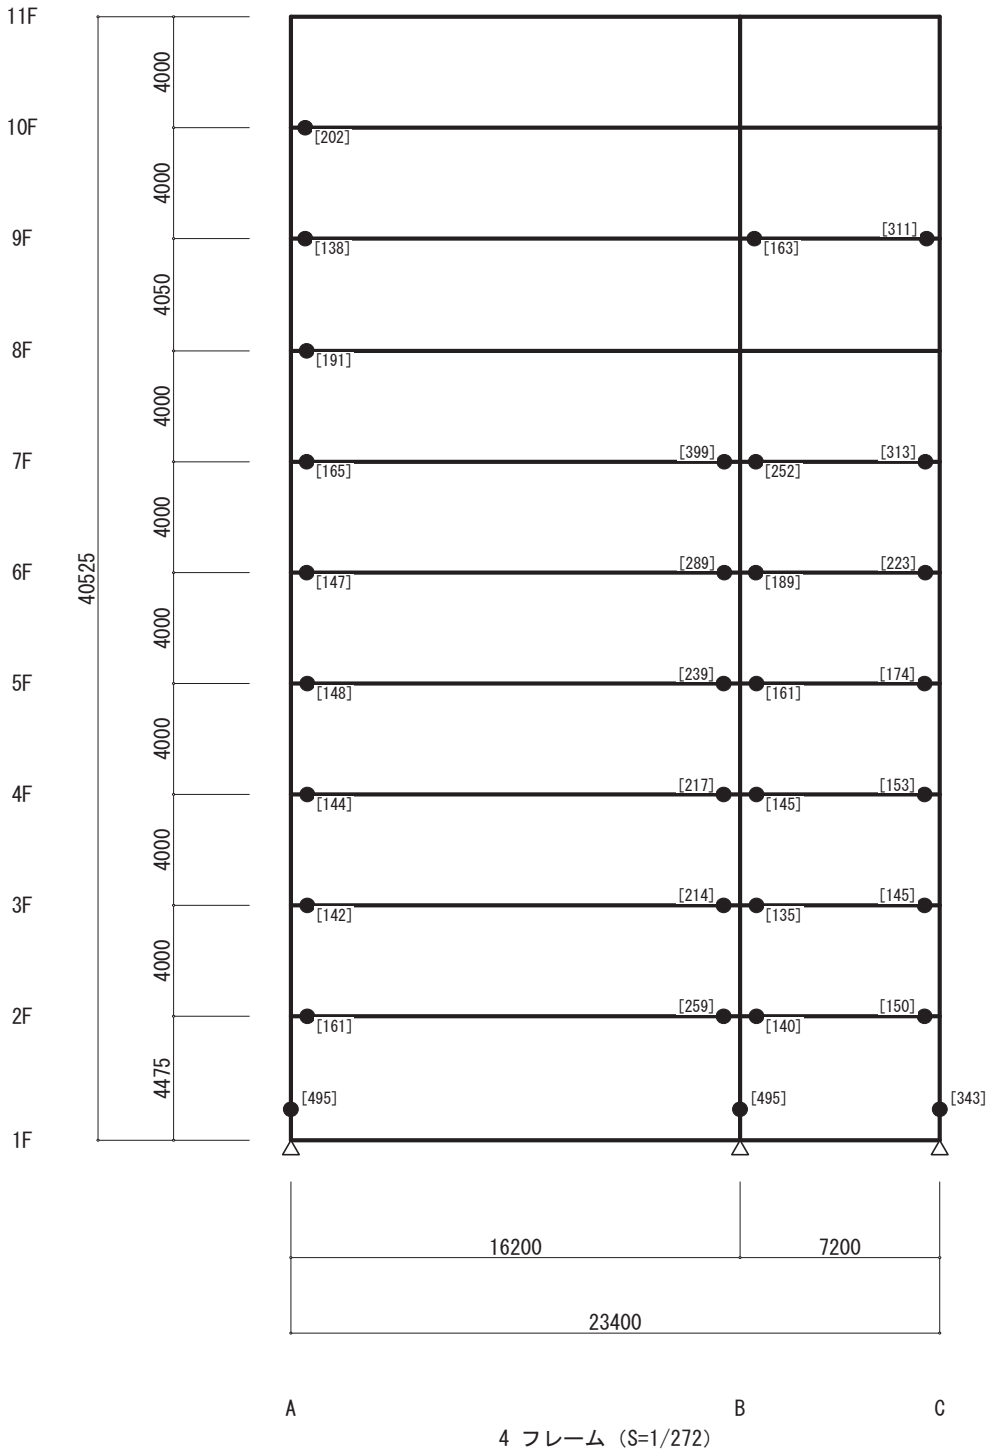

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

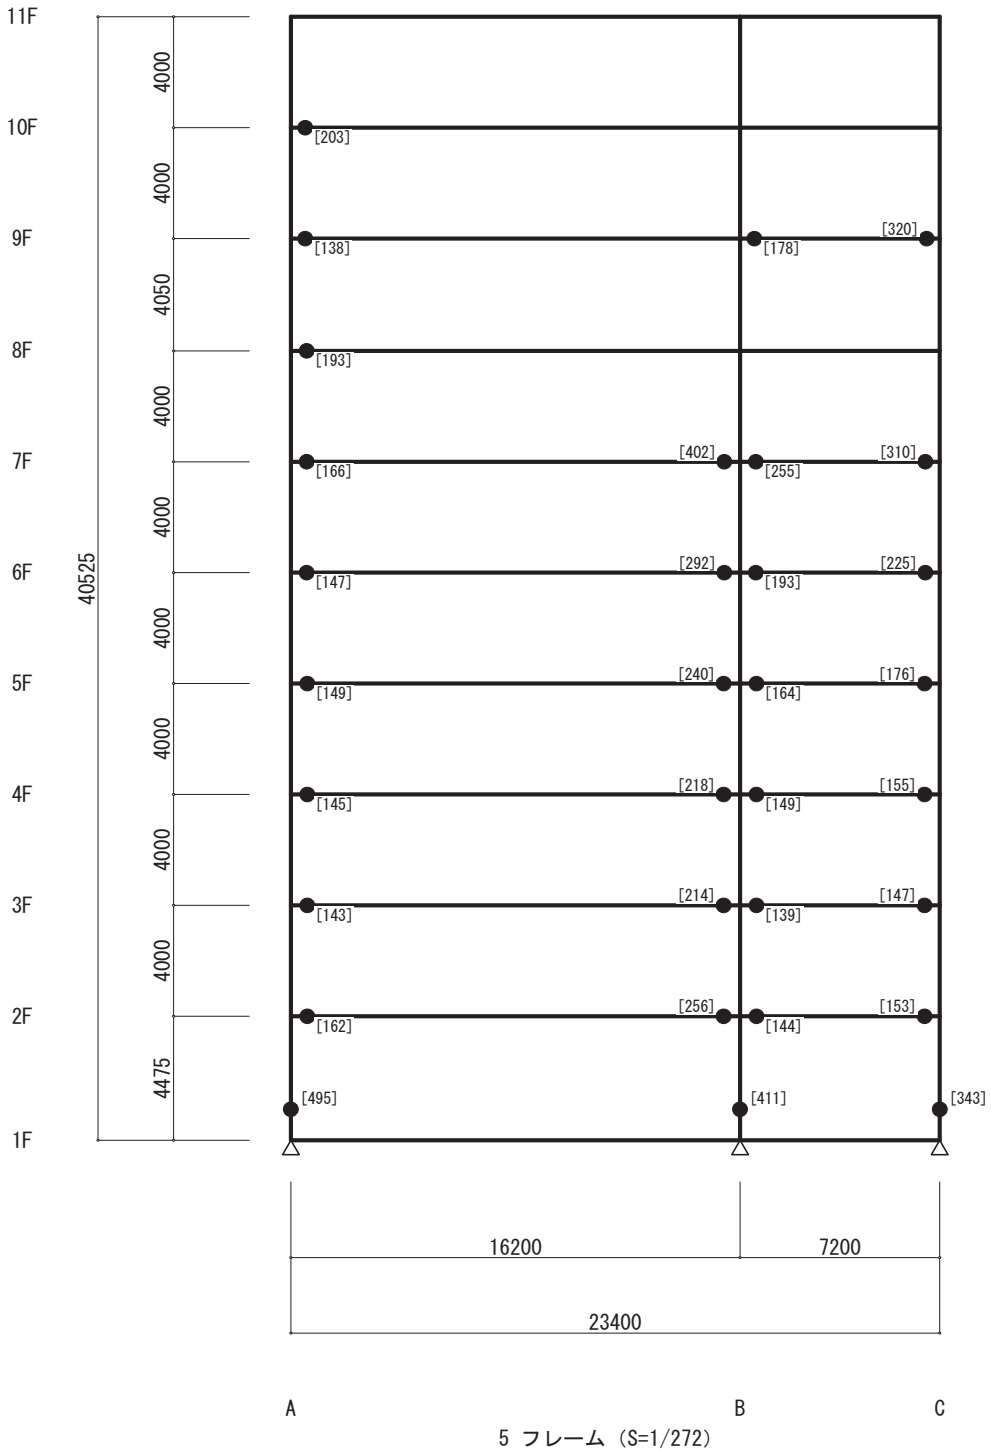

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

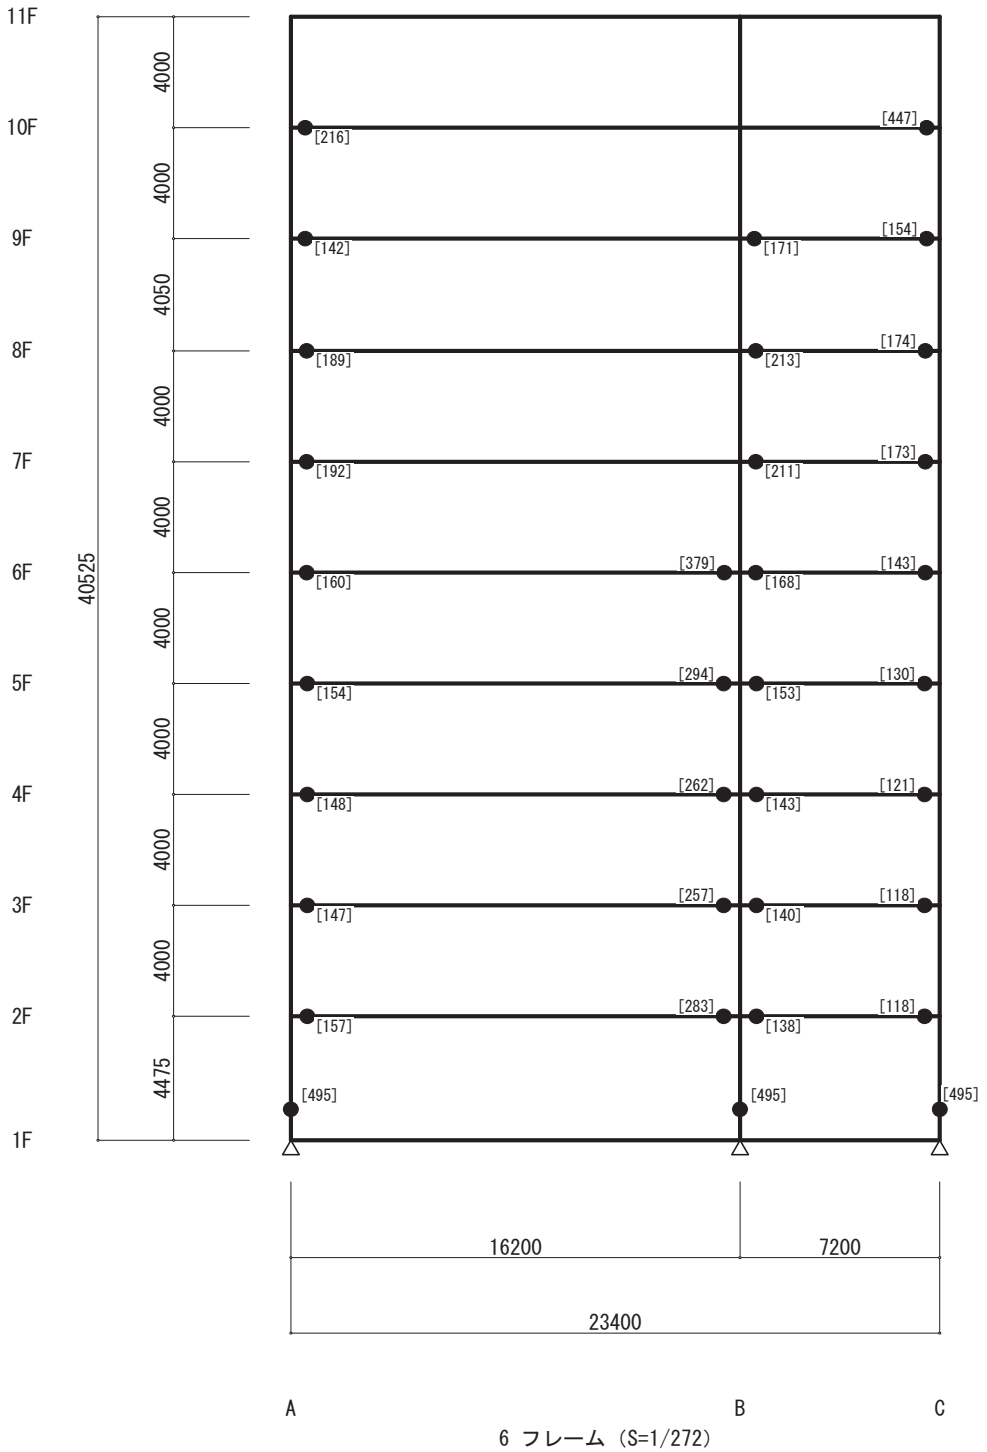

6 フレーム (S=1/272)

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

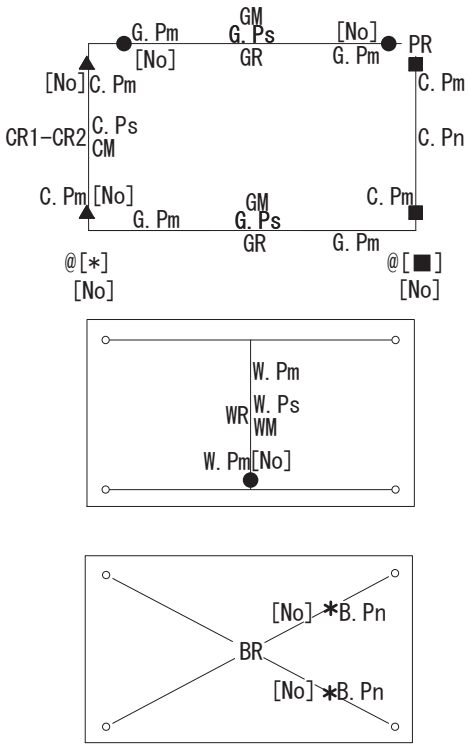

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

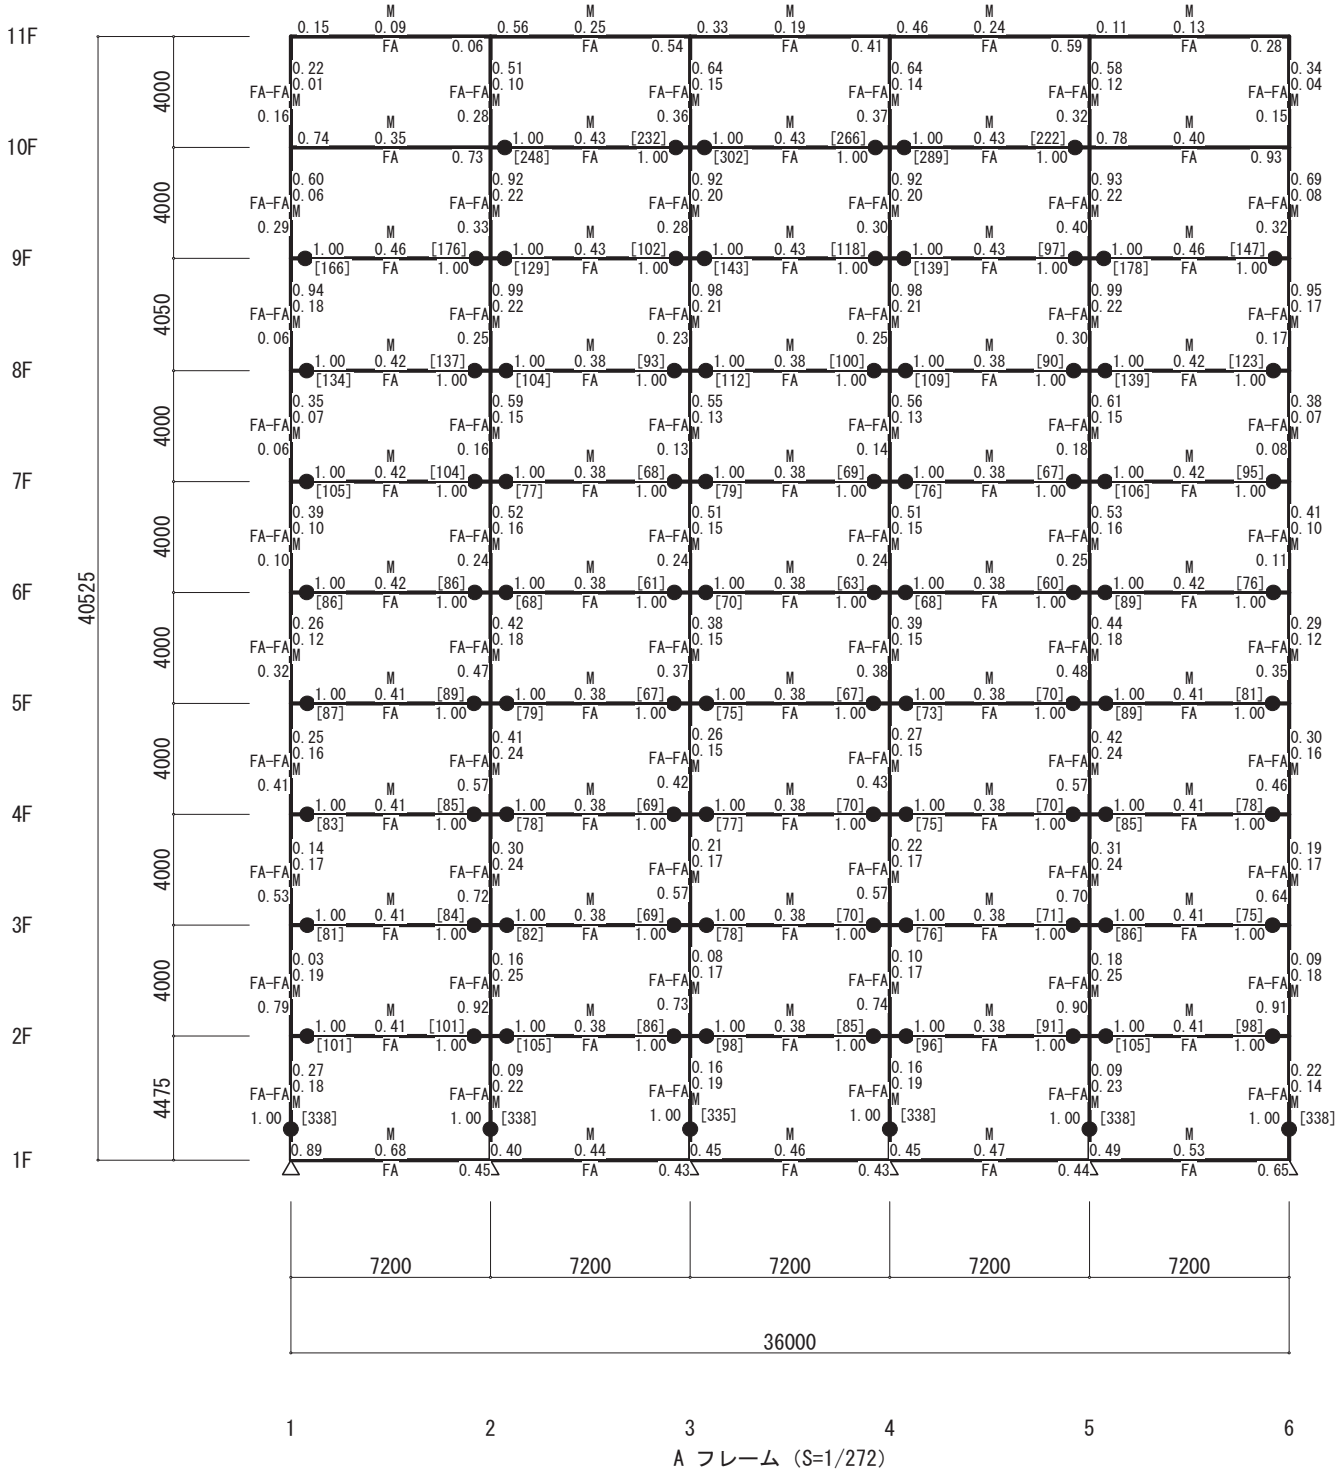

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

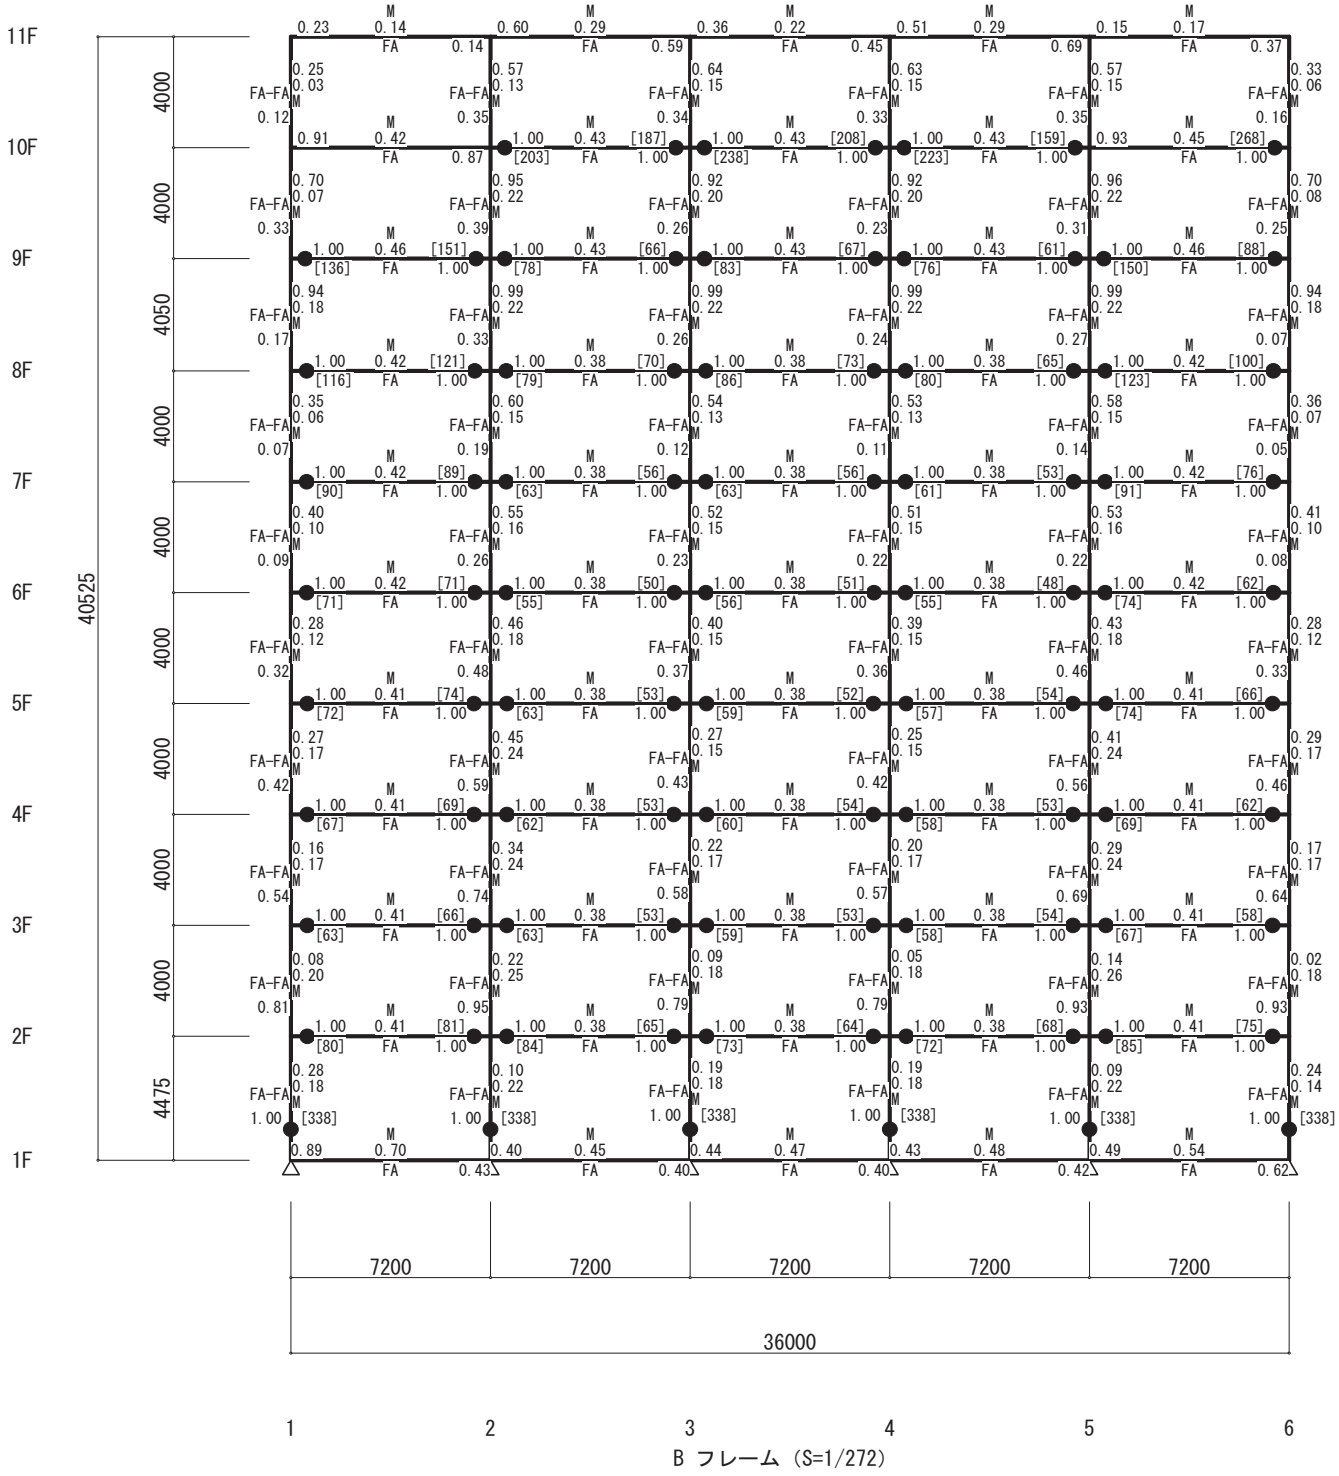

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

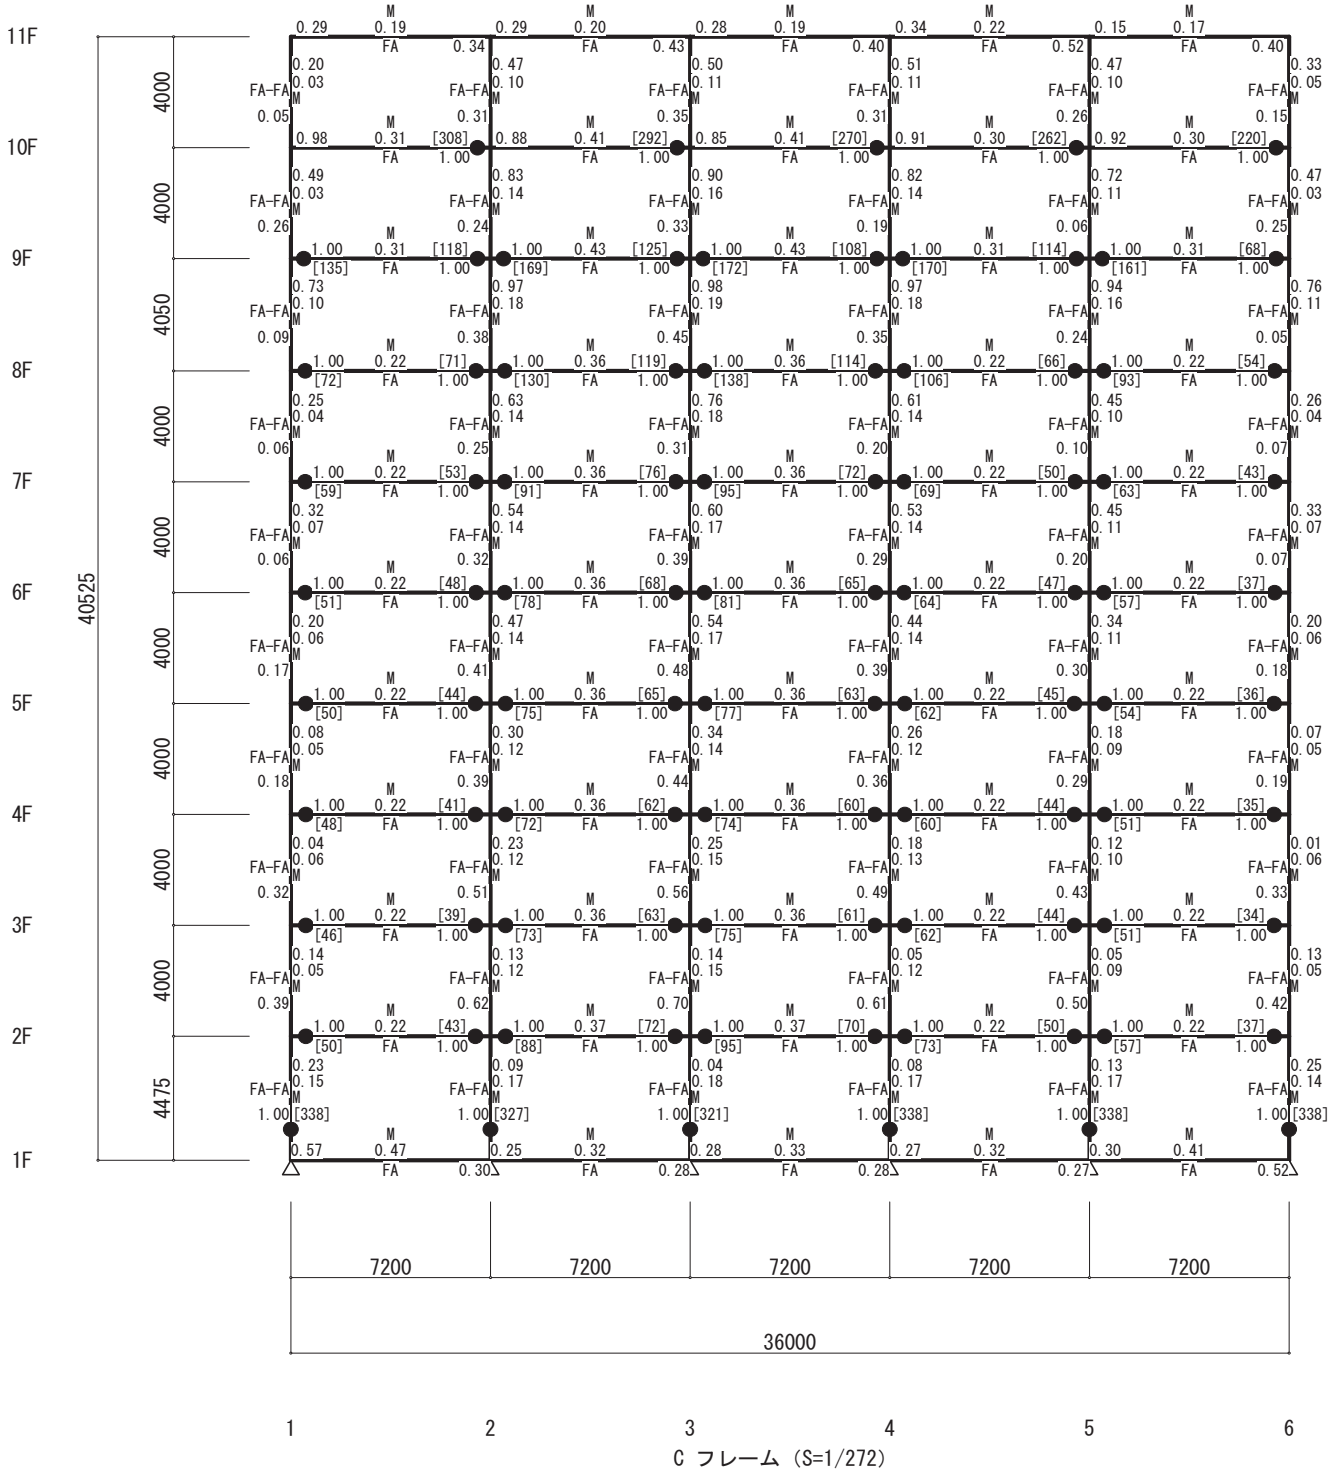

C フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

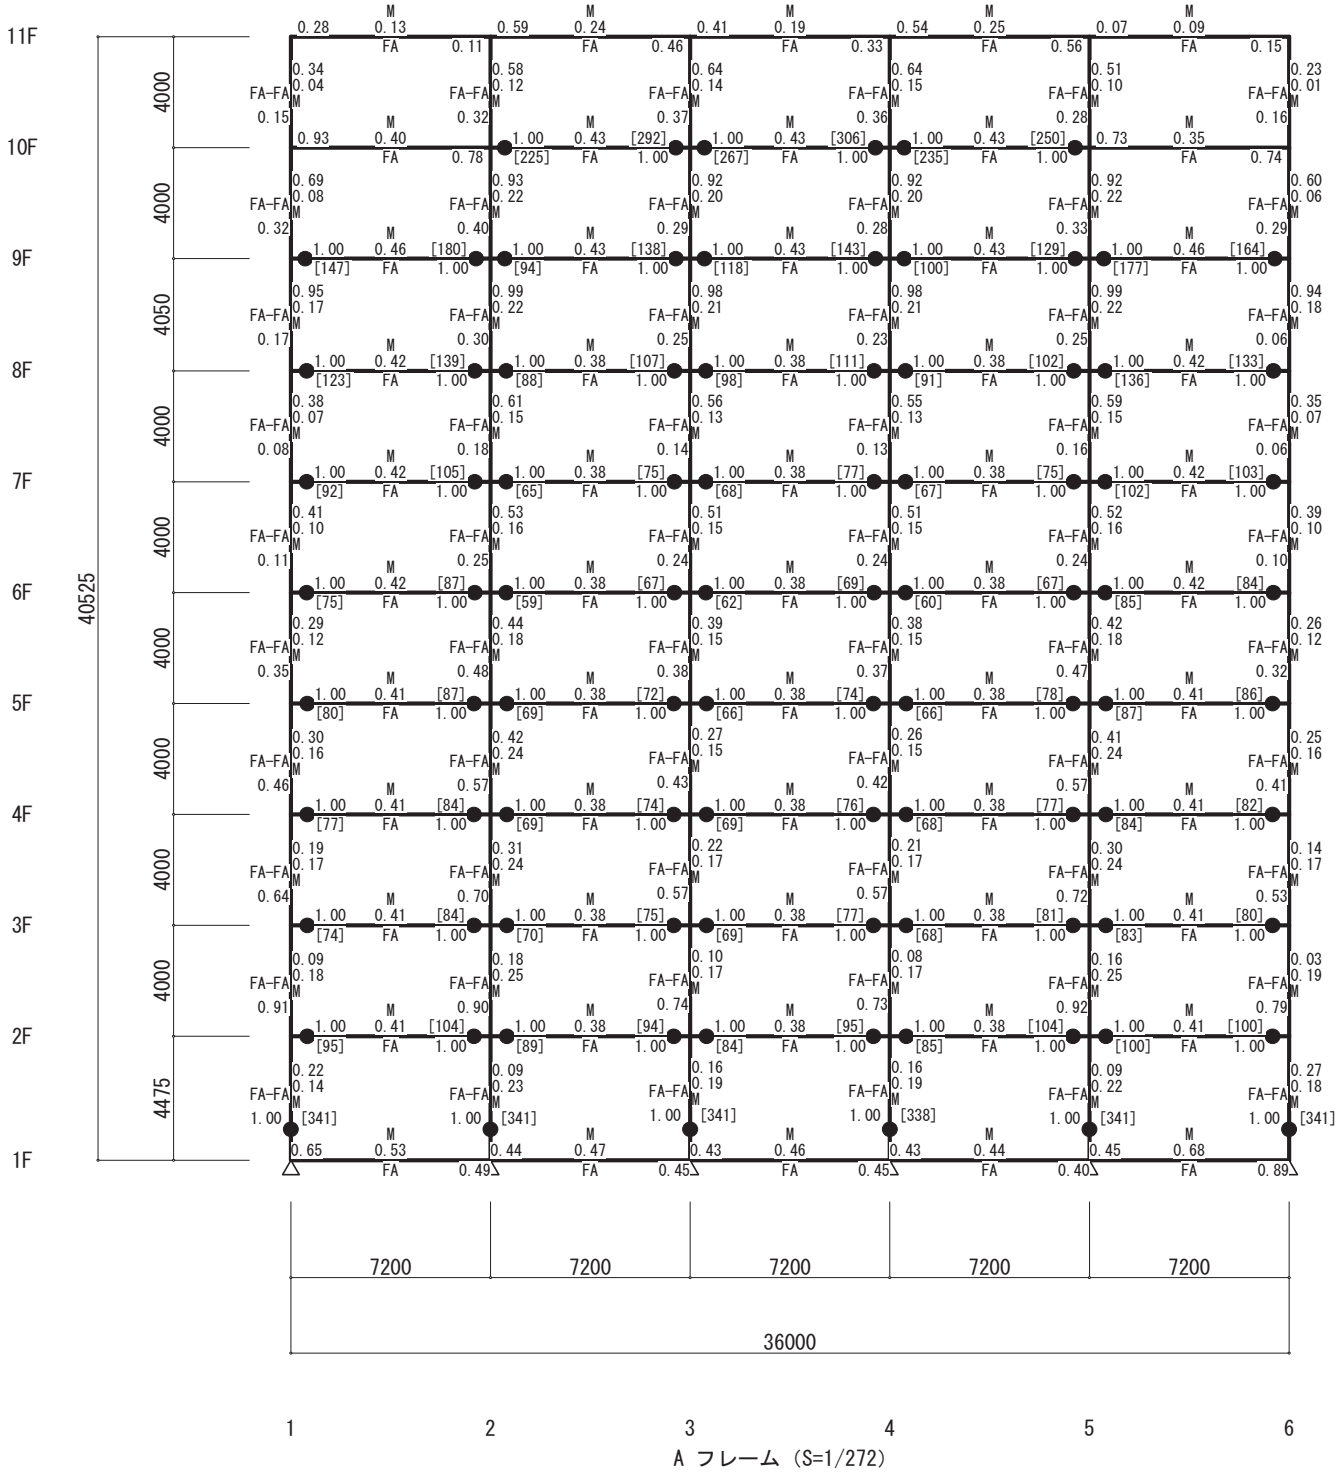

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

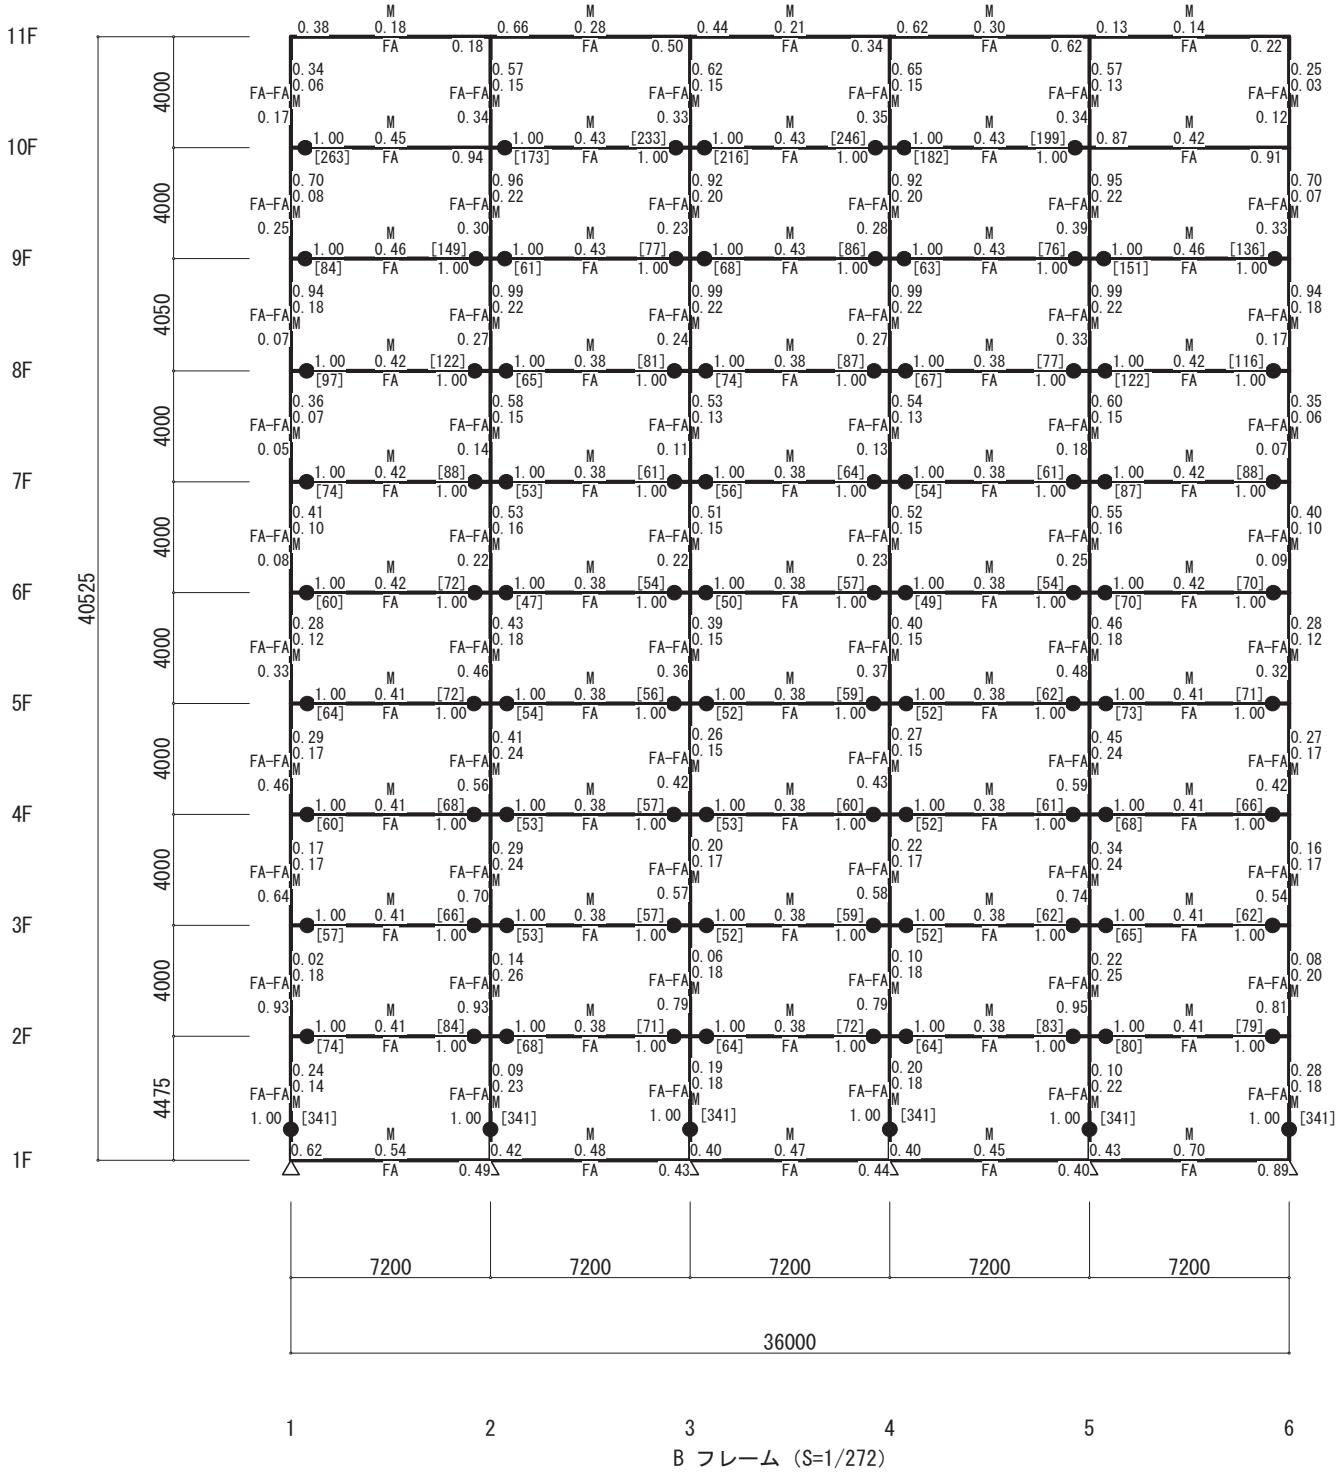

B フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

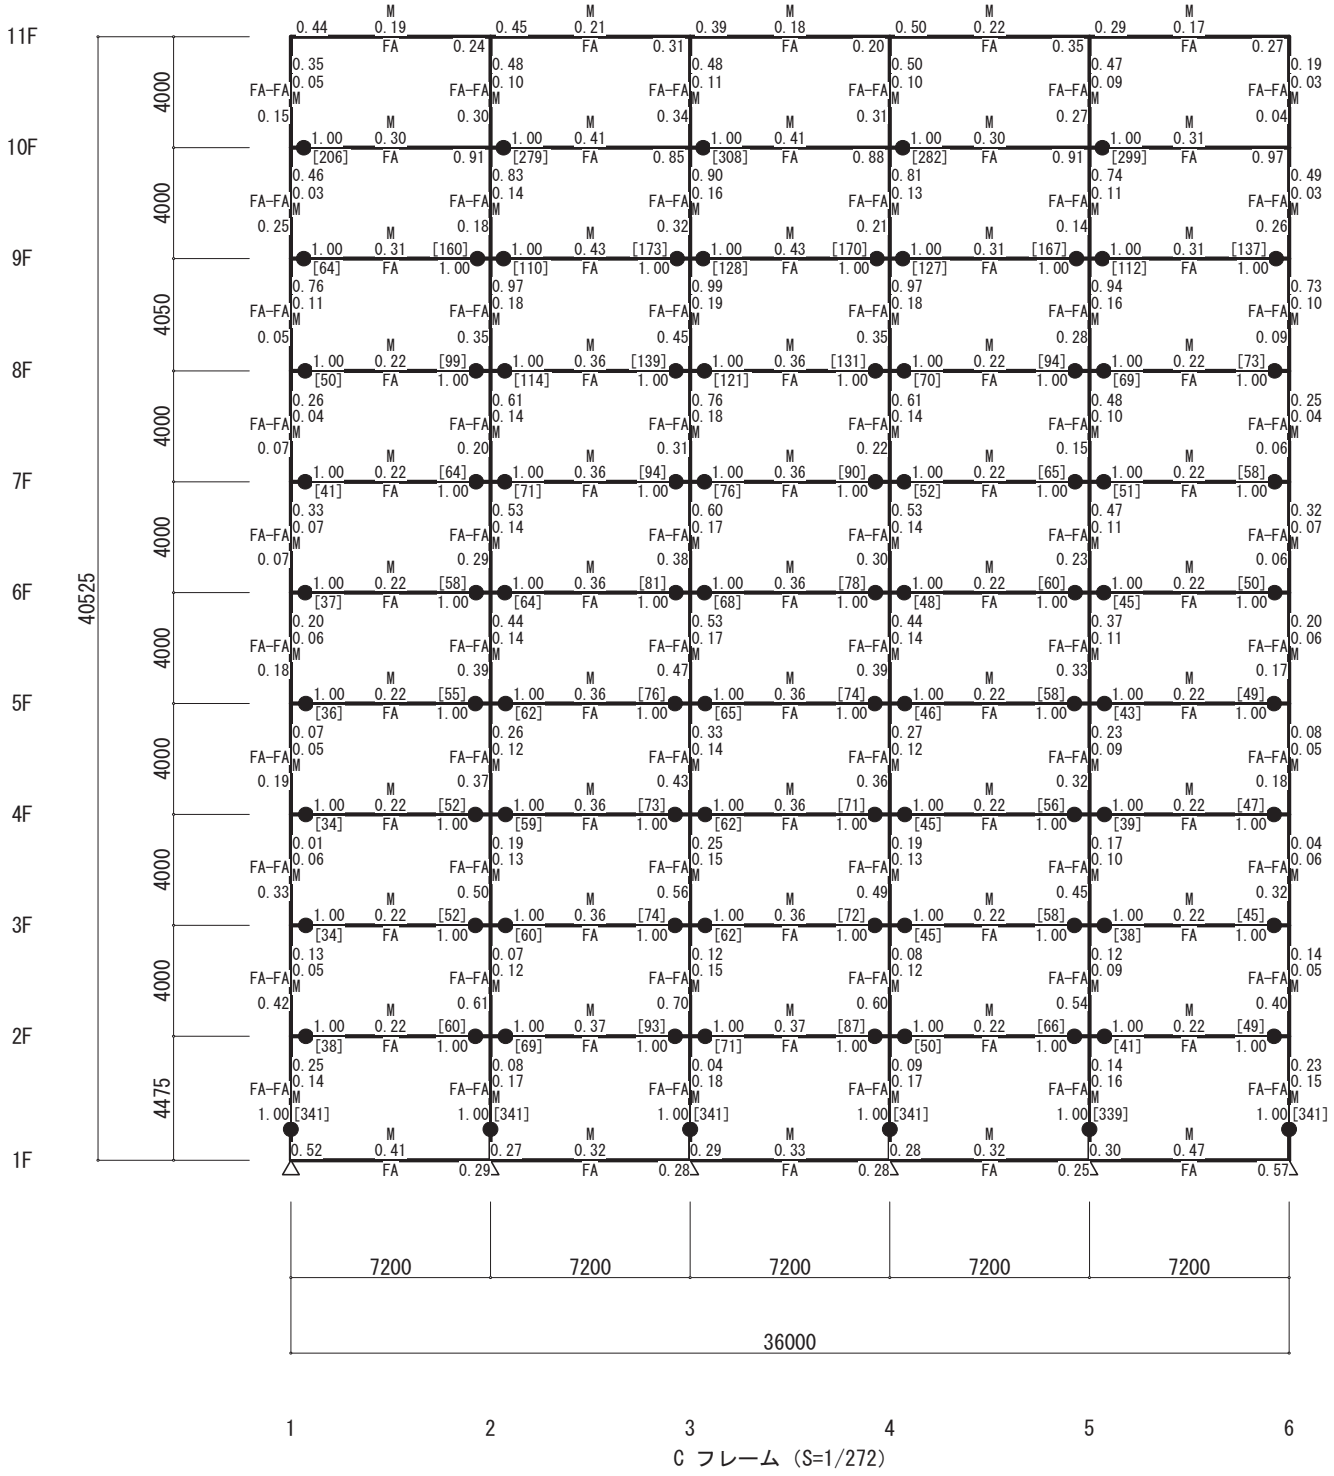

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

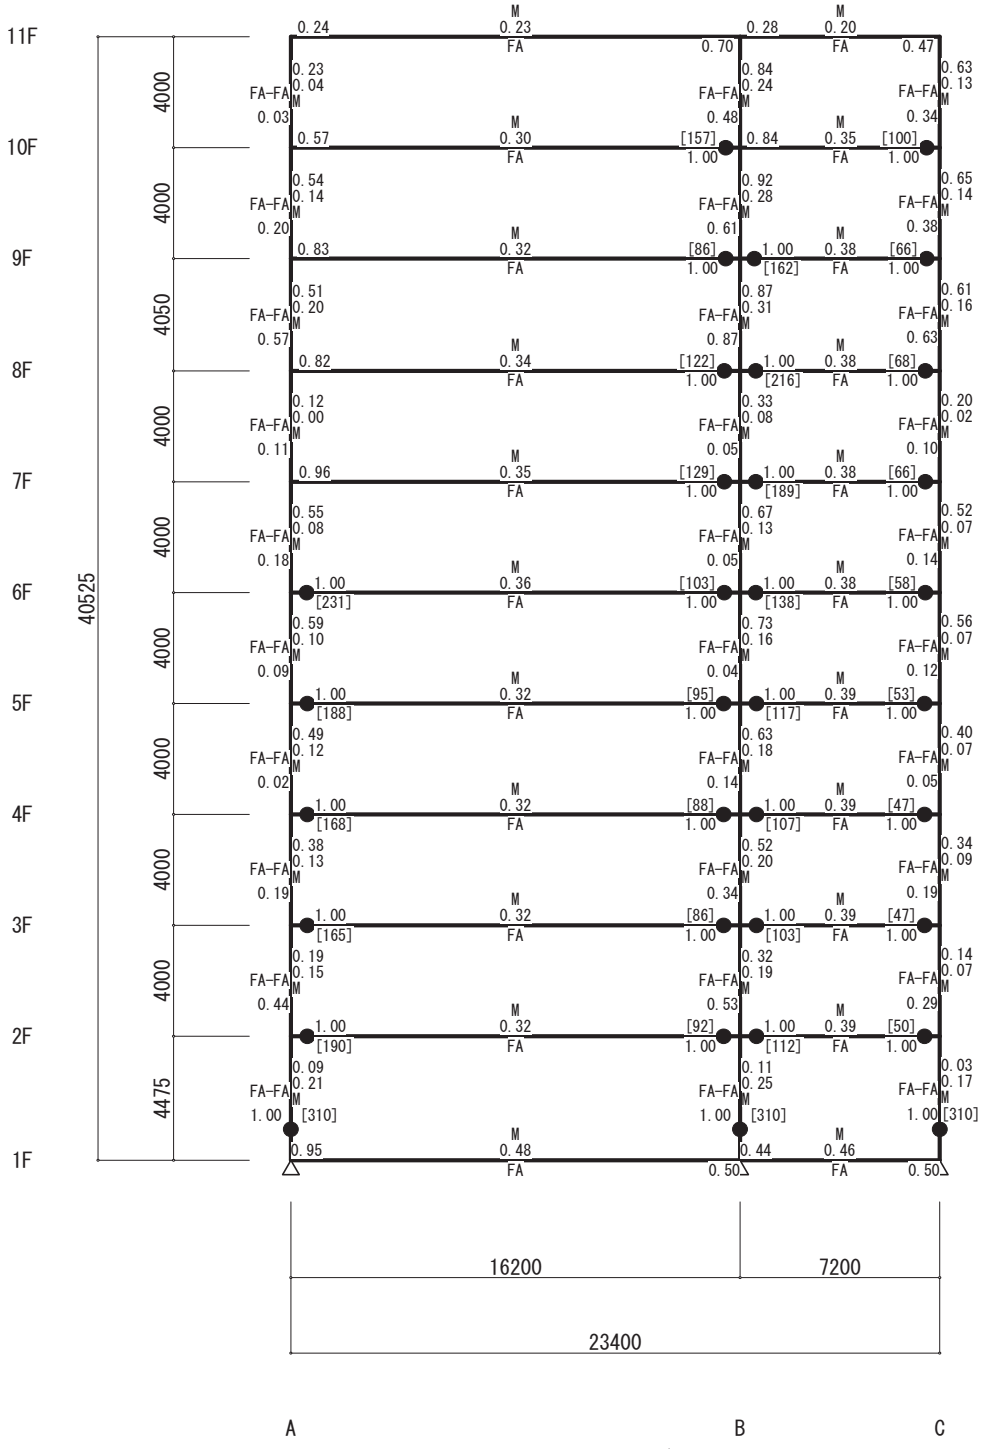

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

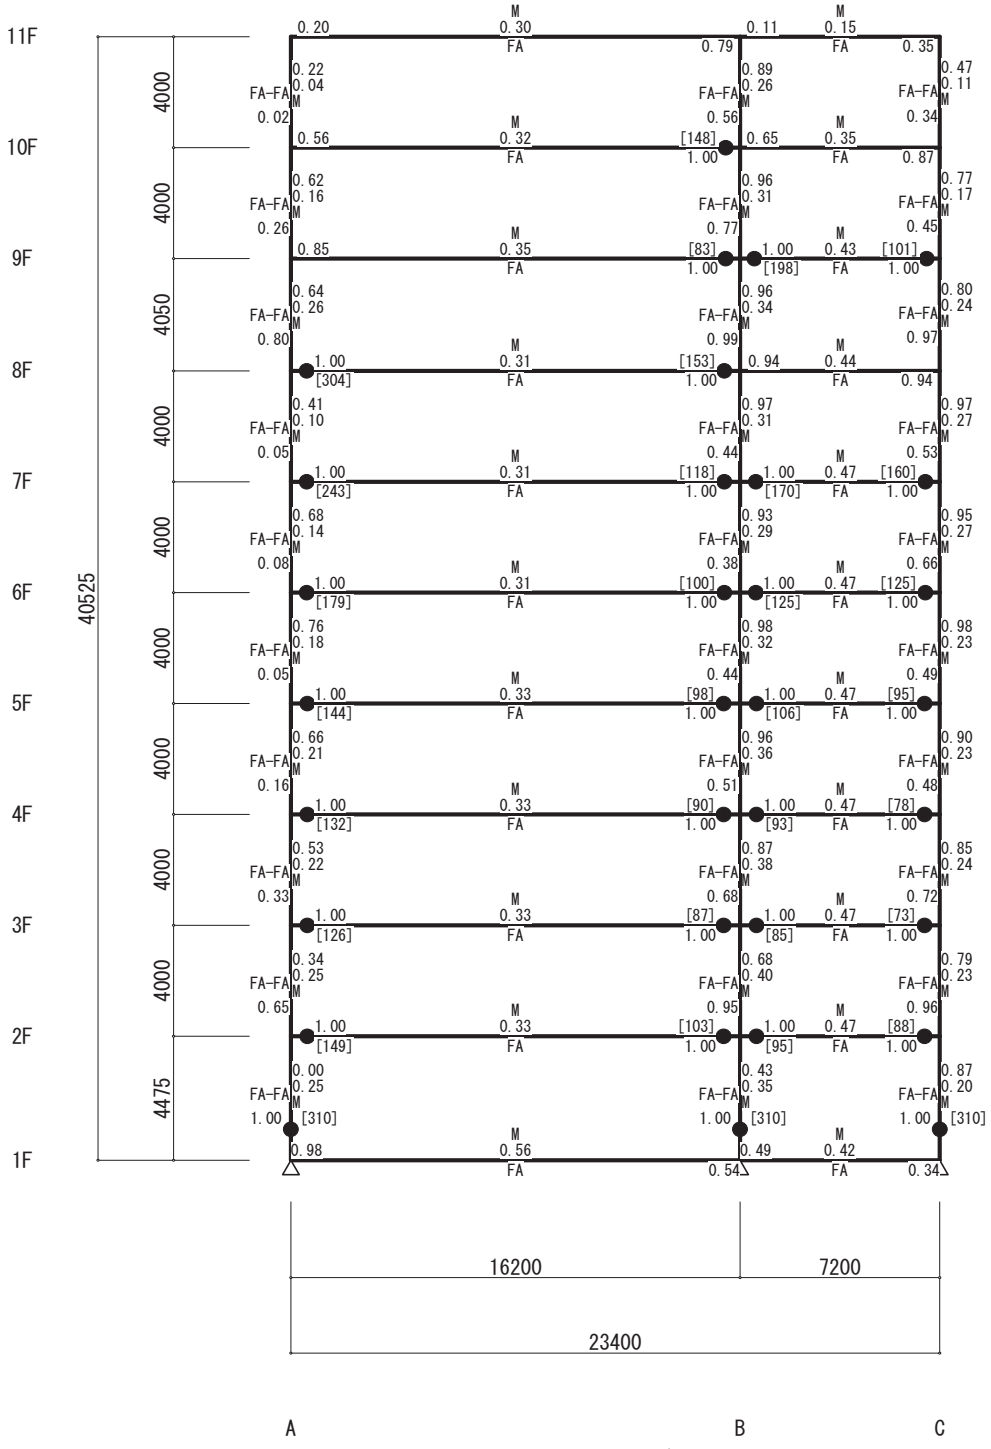

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

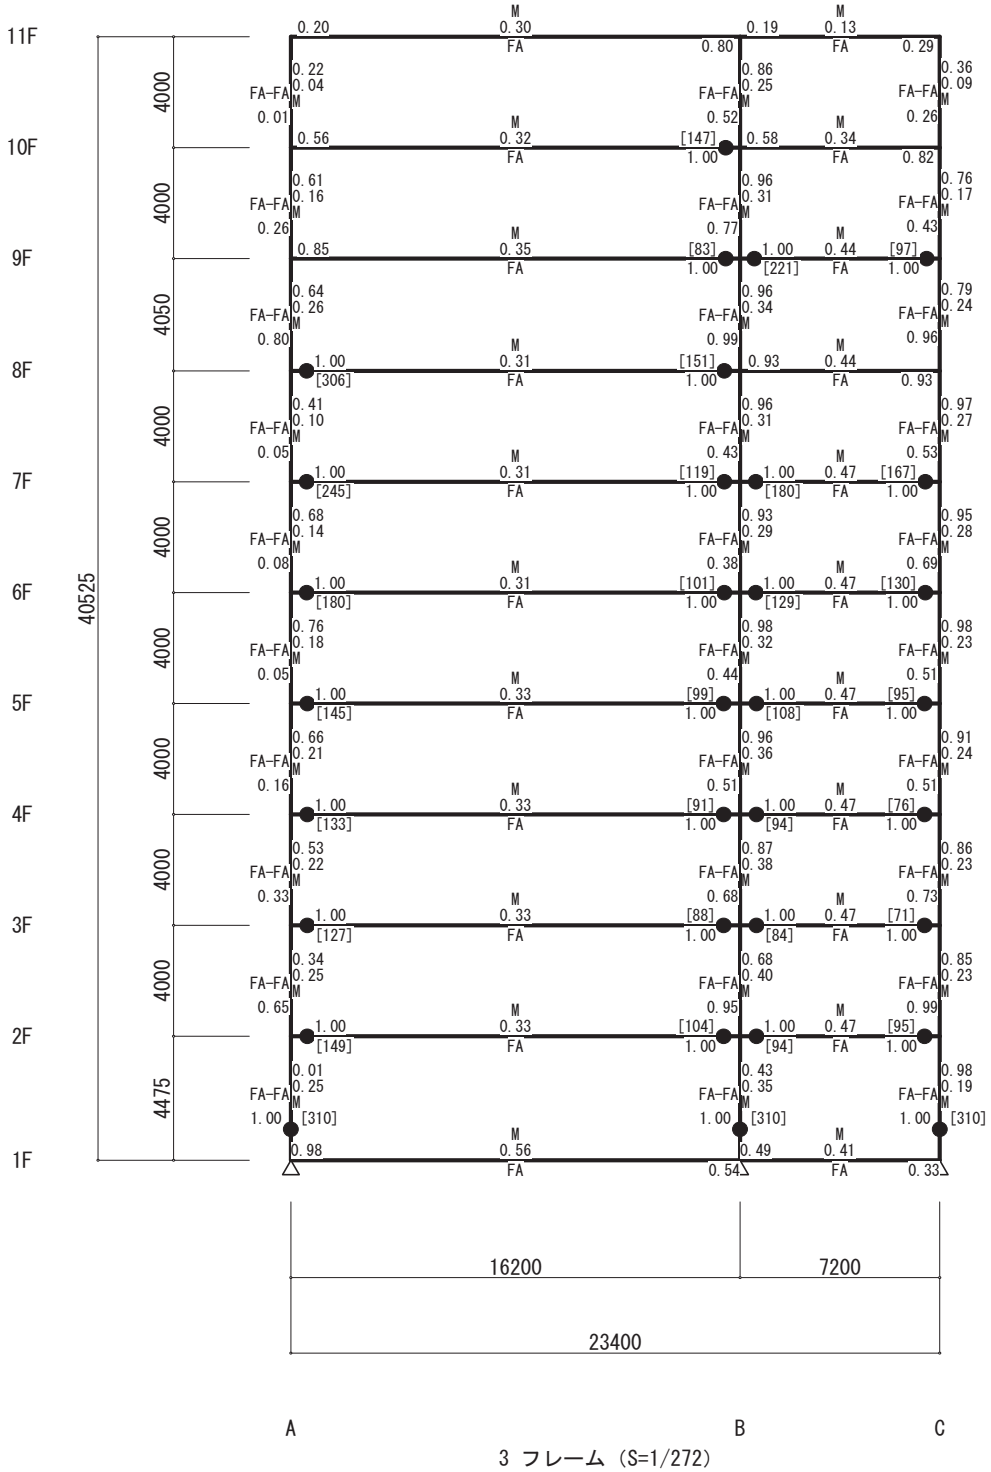

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

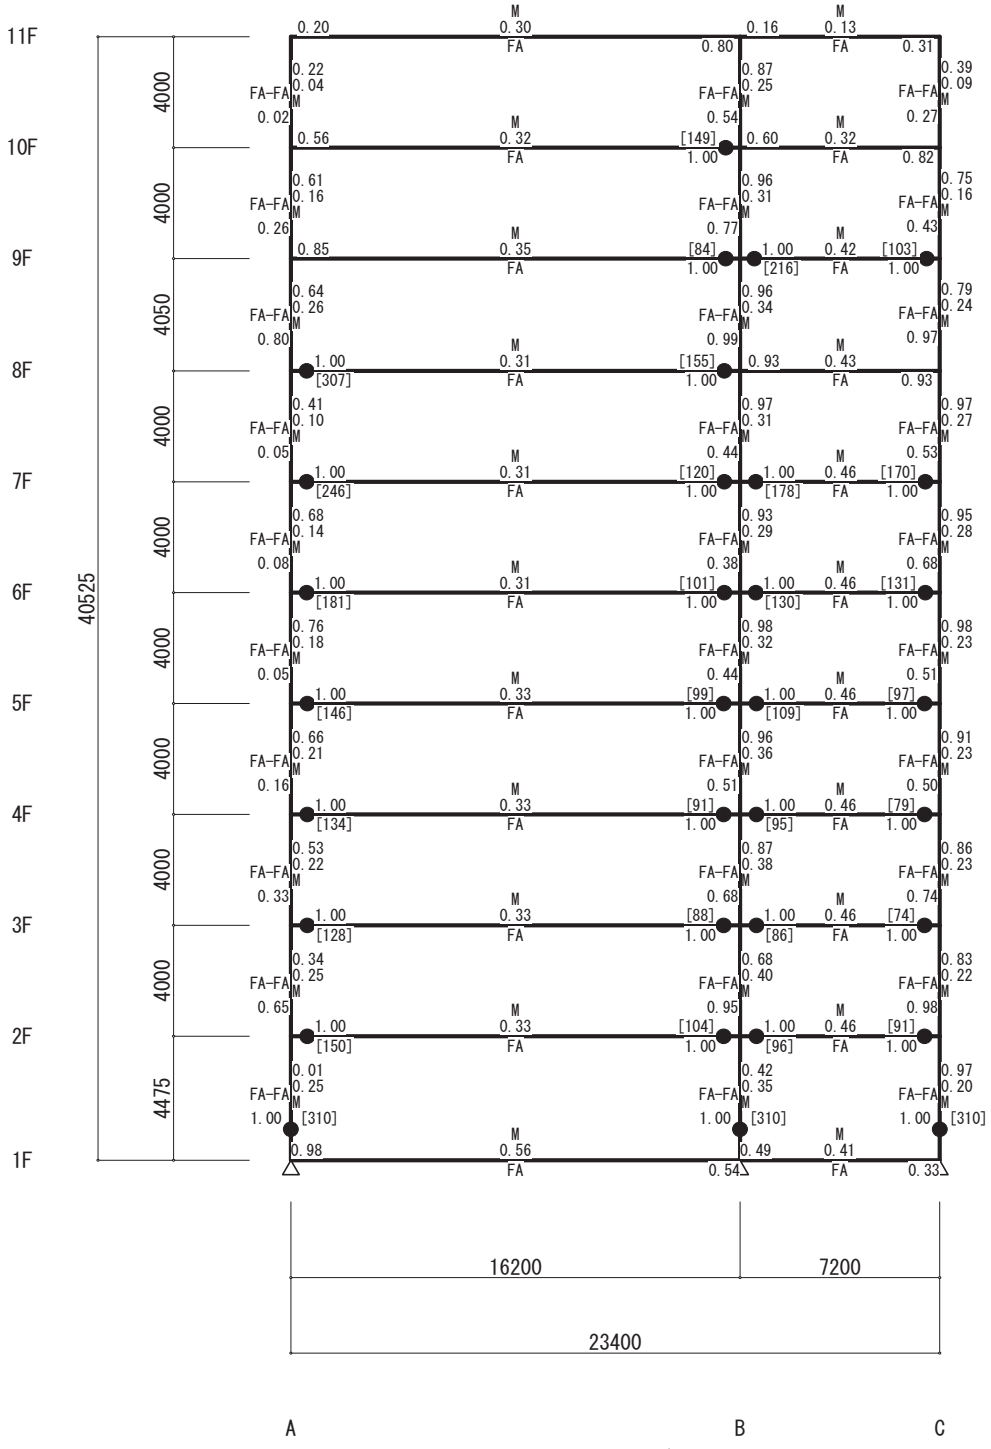

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

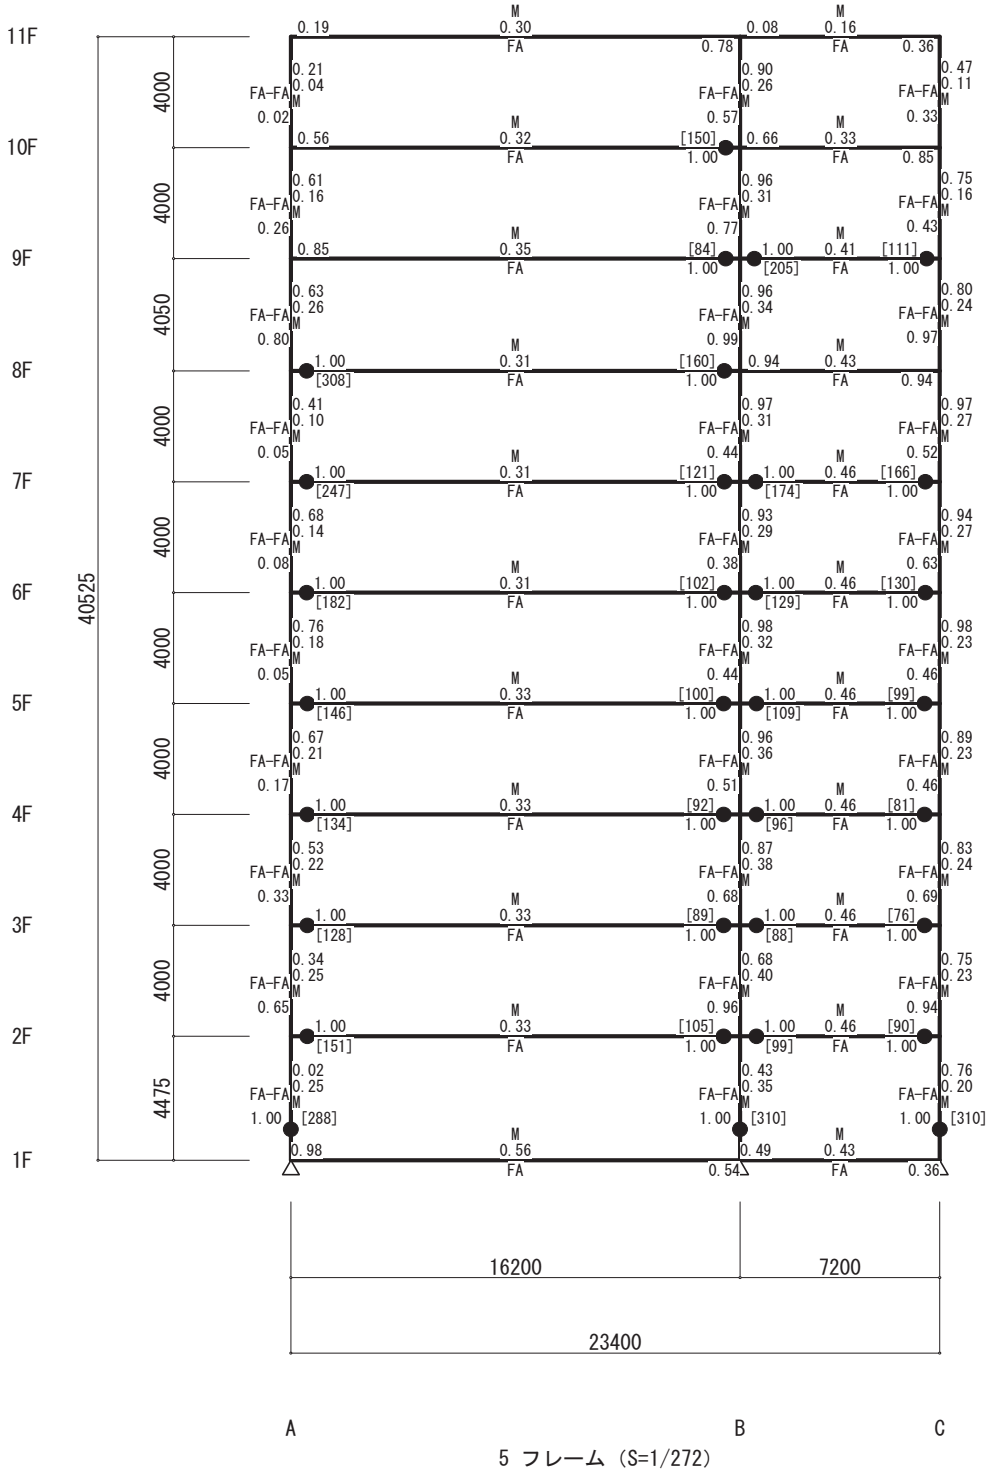

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

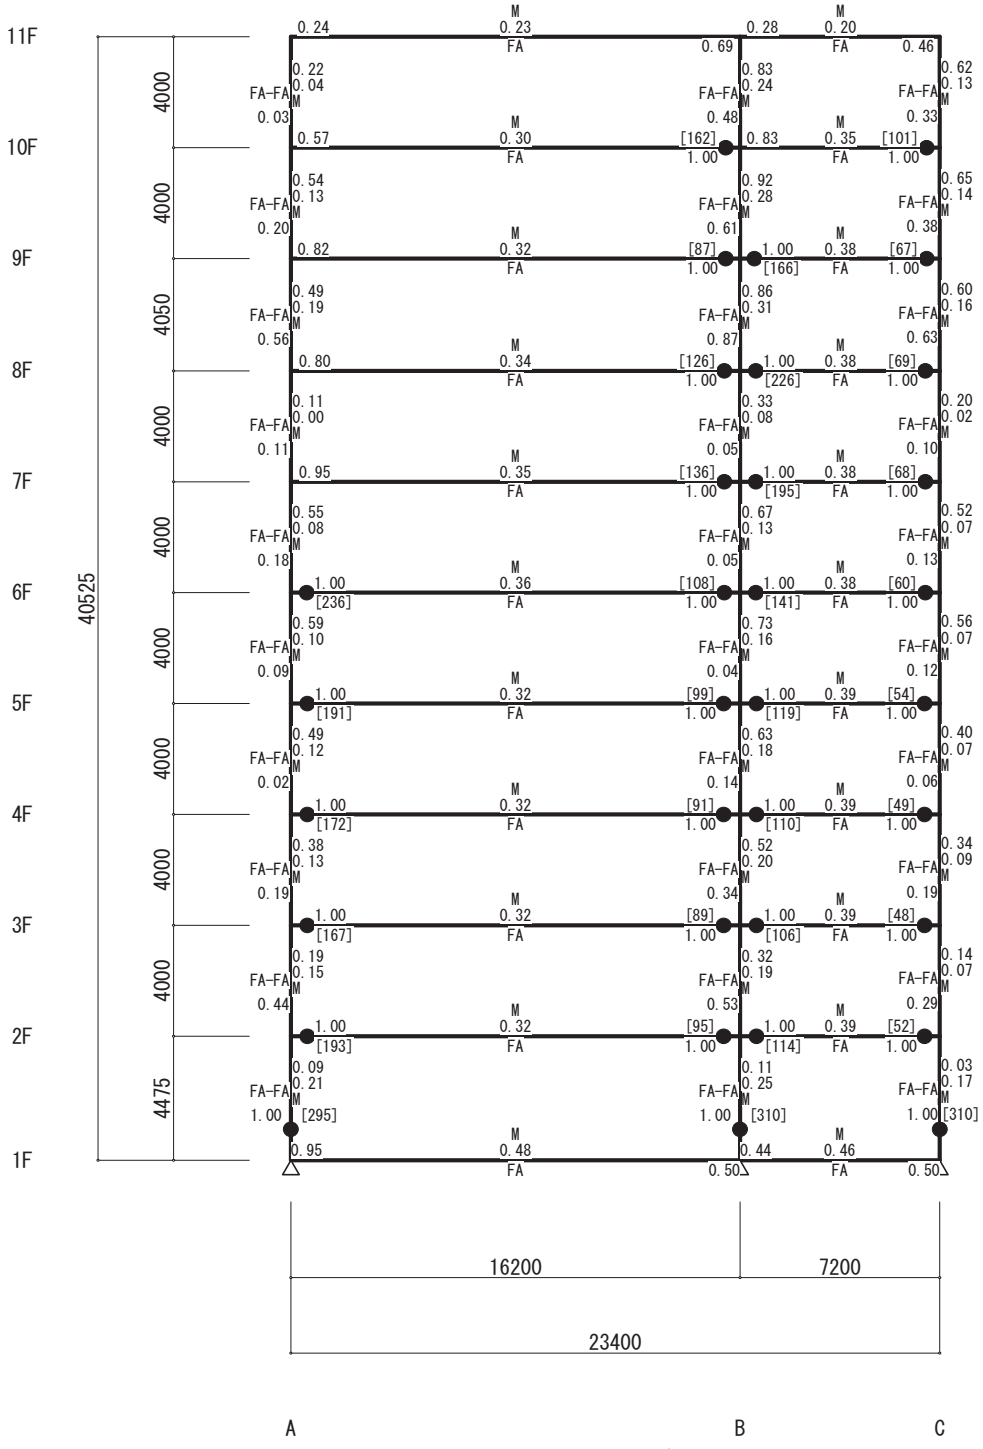

6 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

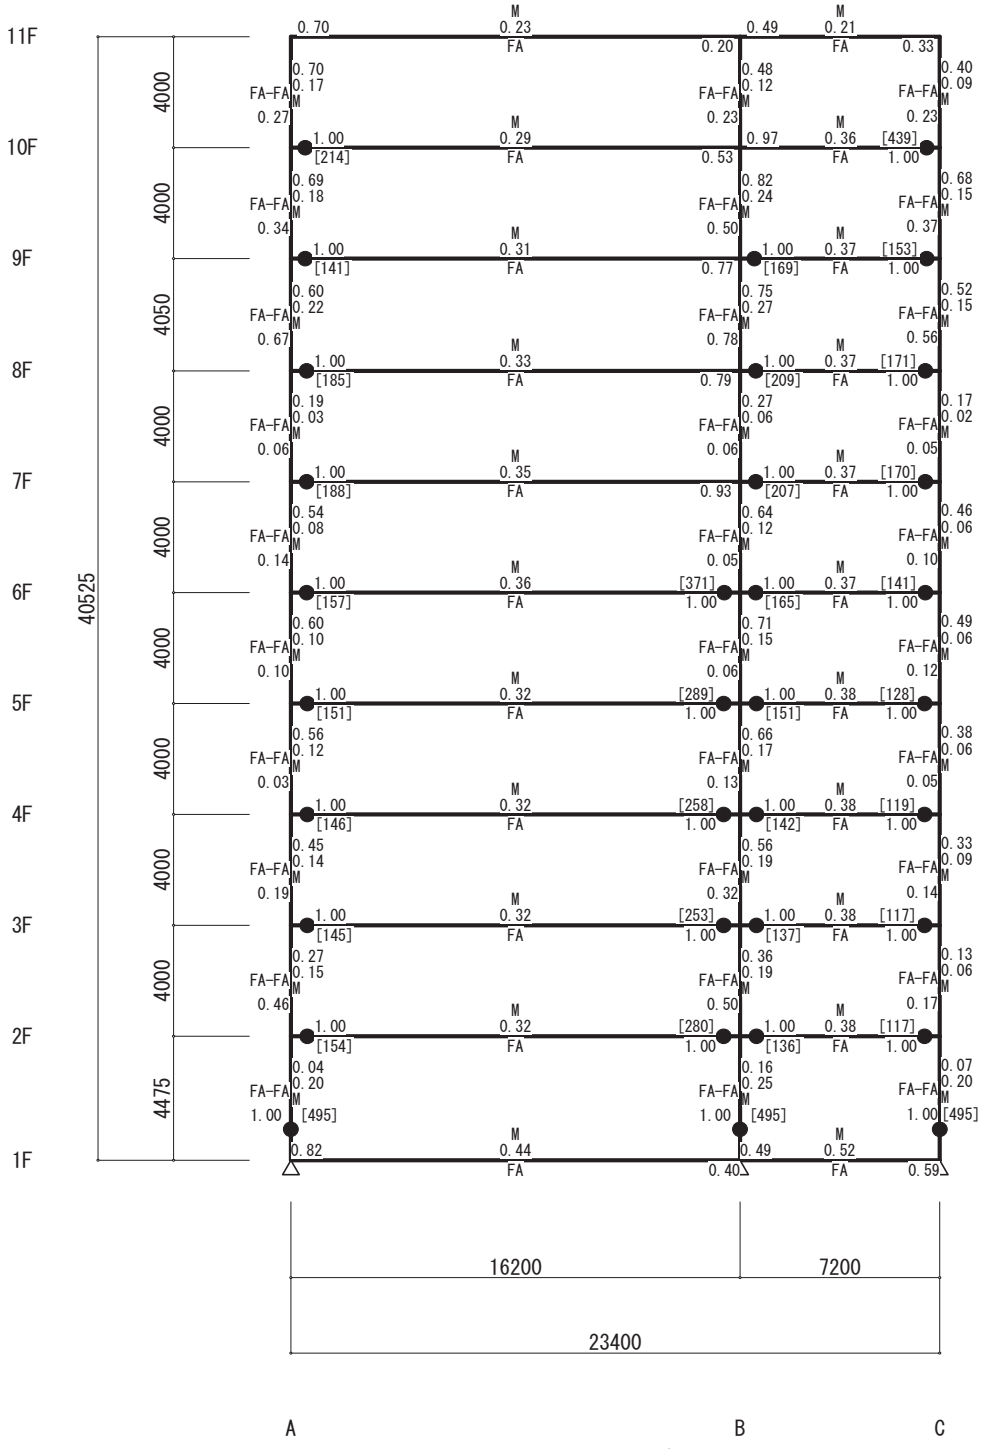

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

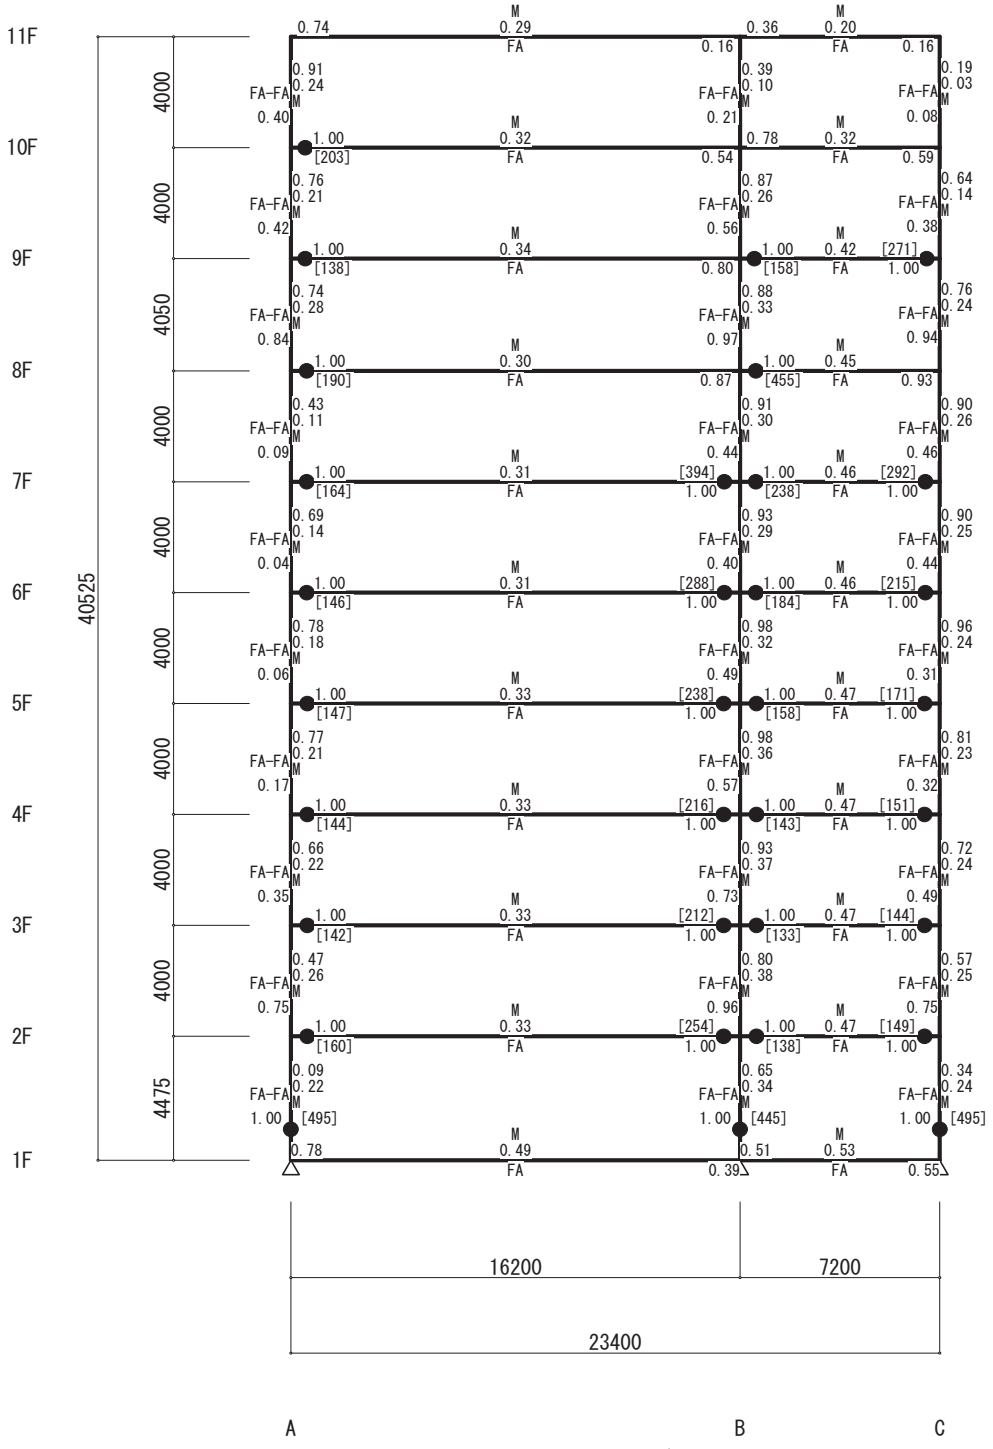

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

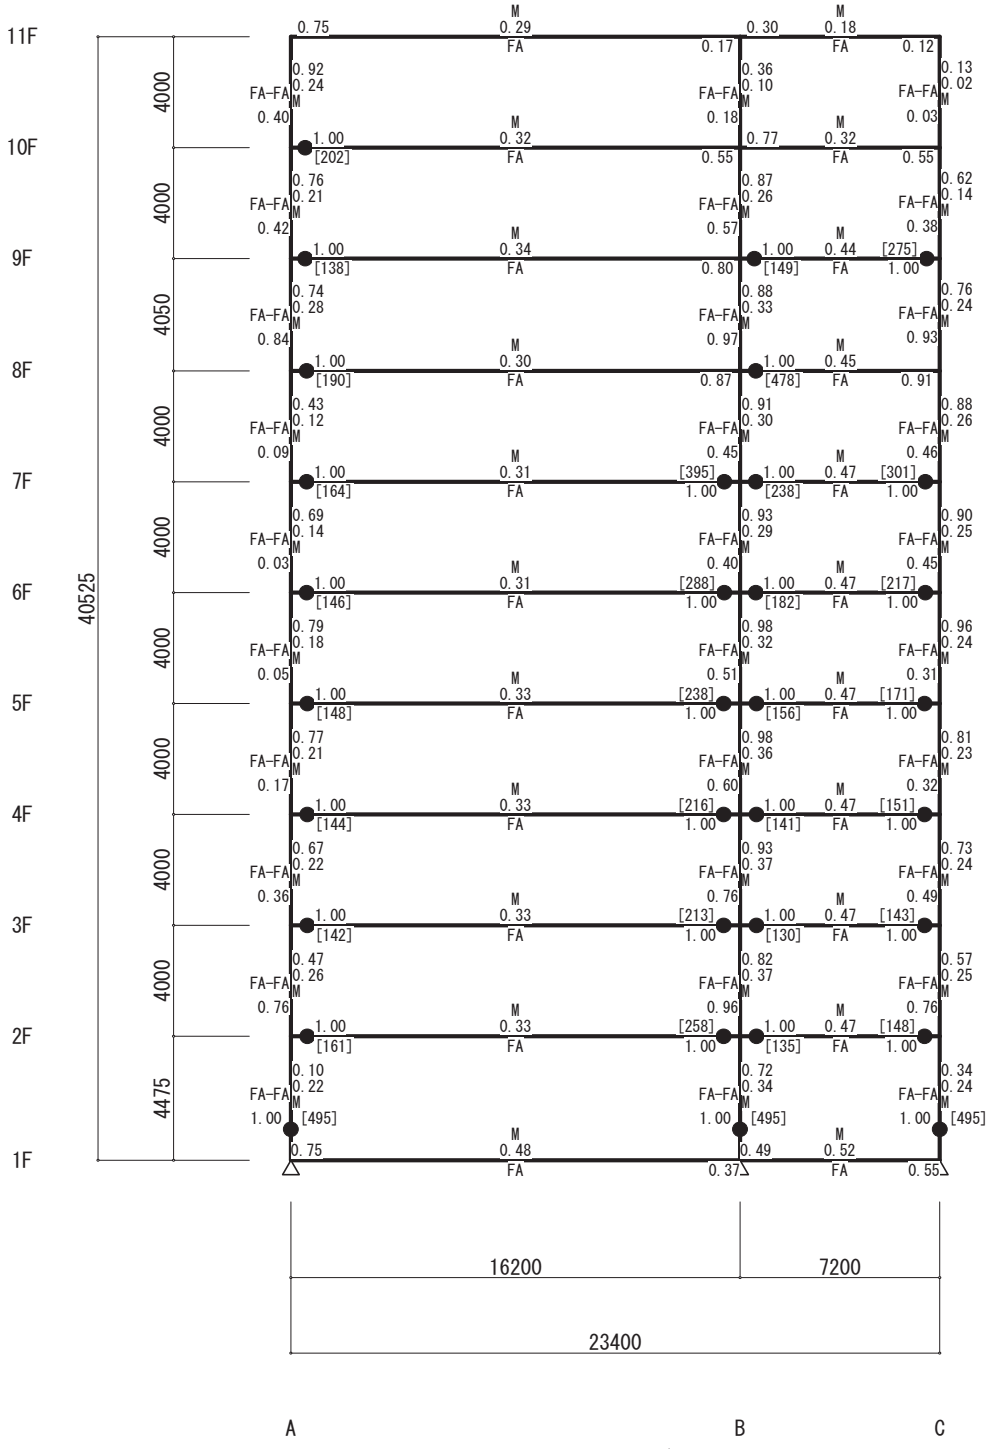

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

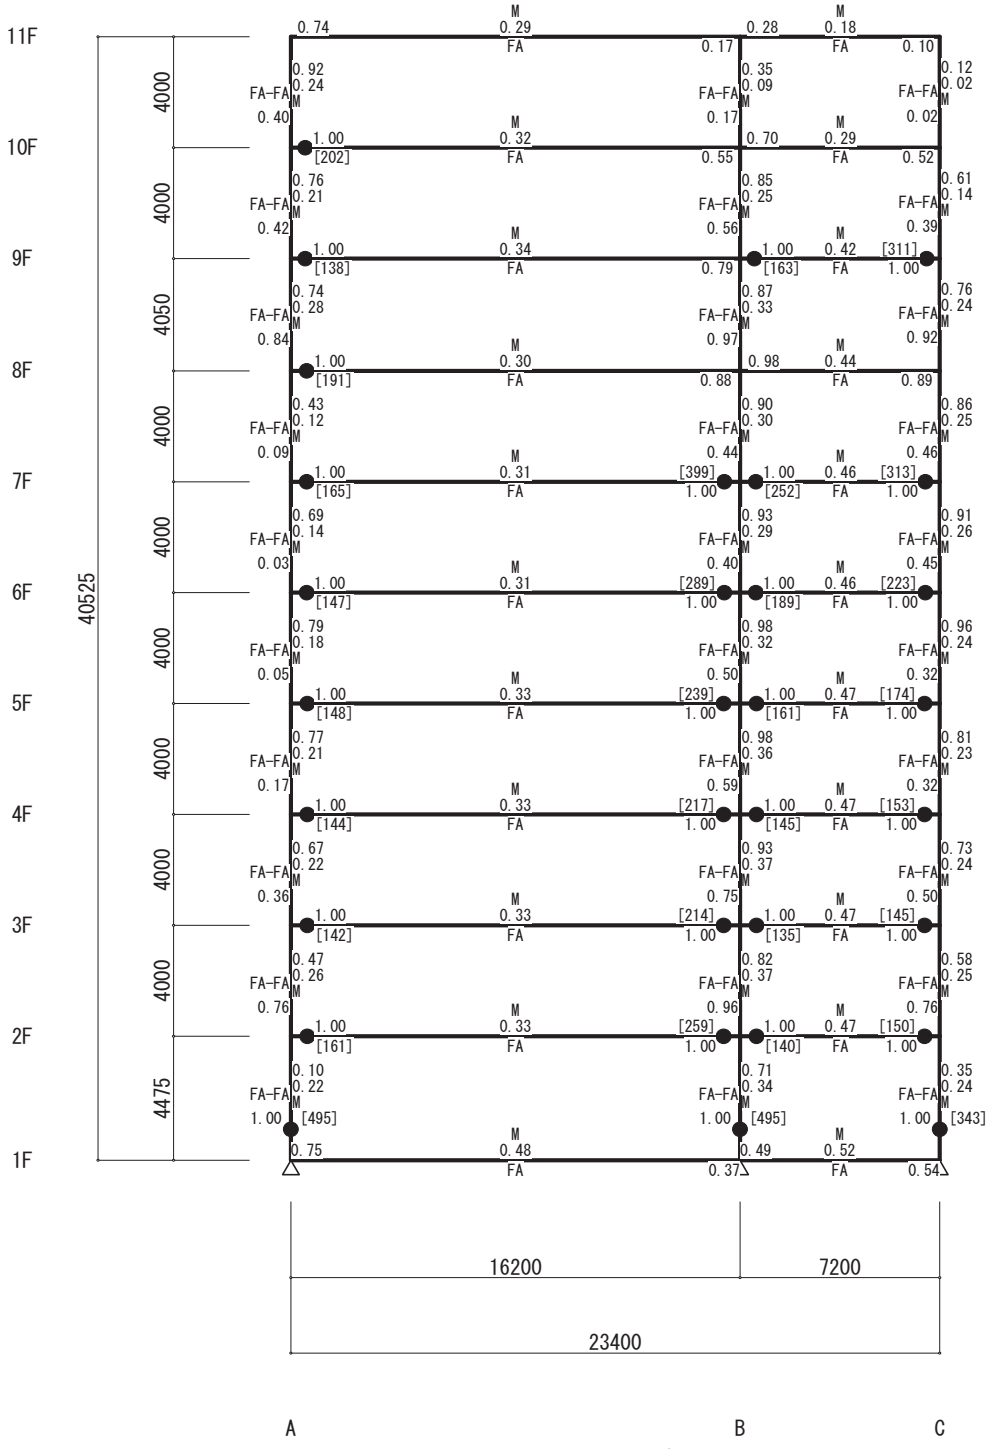

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

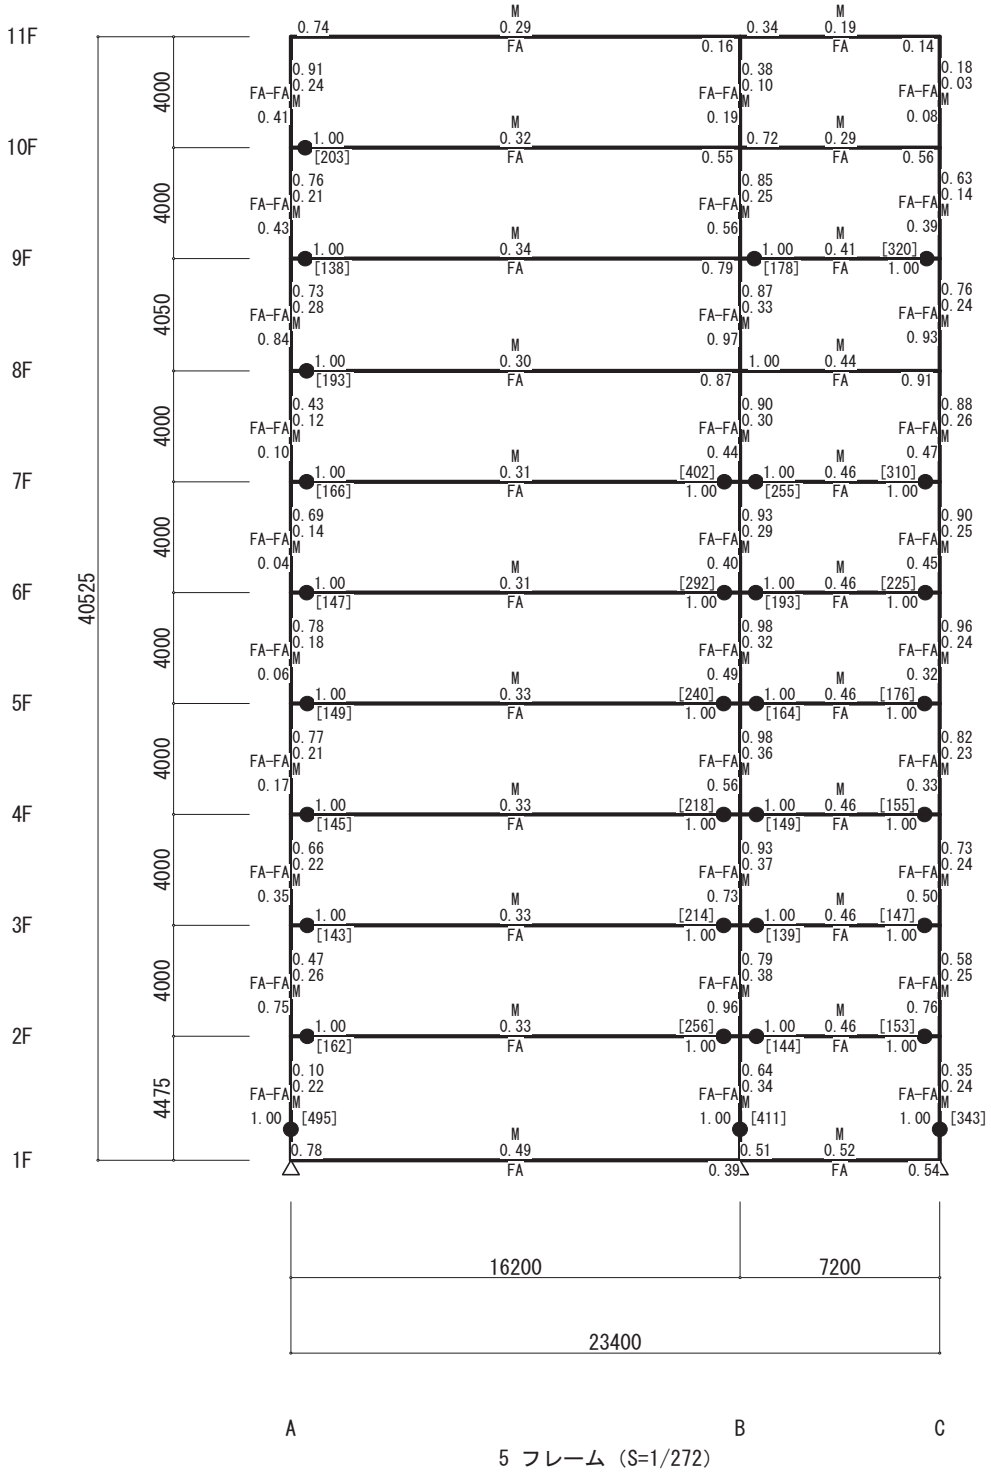

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

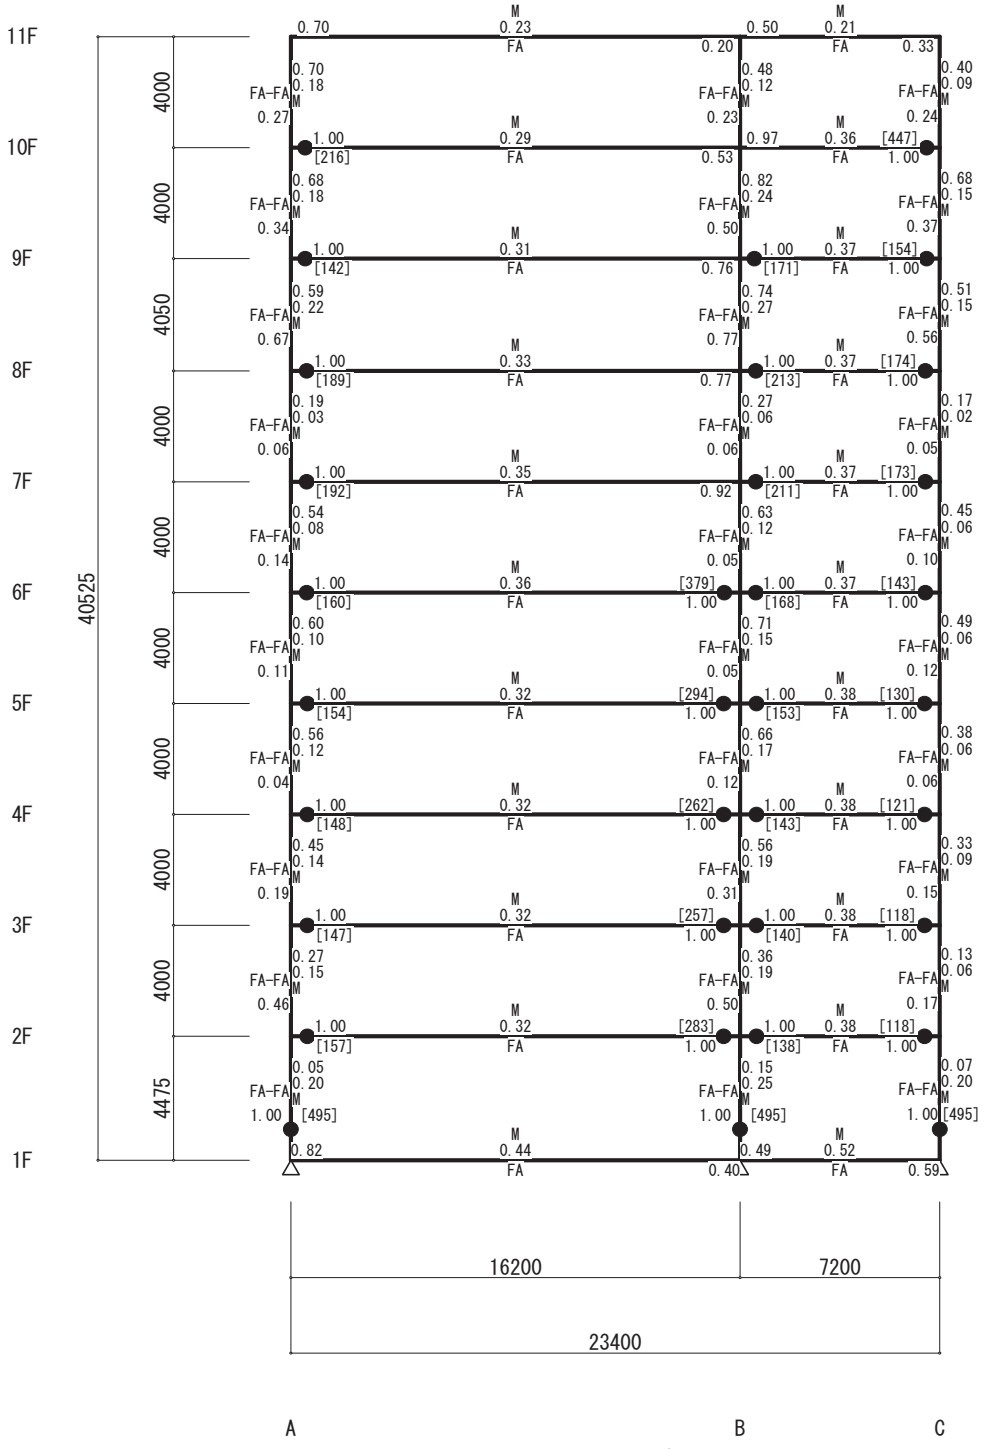

6 フレーム (S=1/272)

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

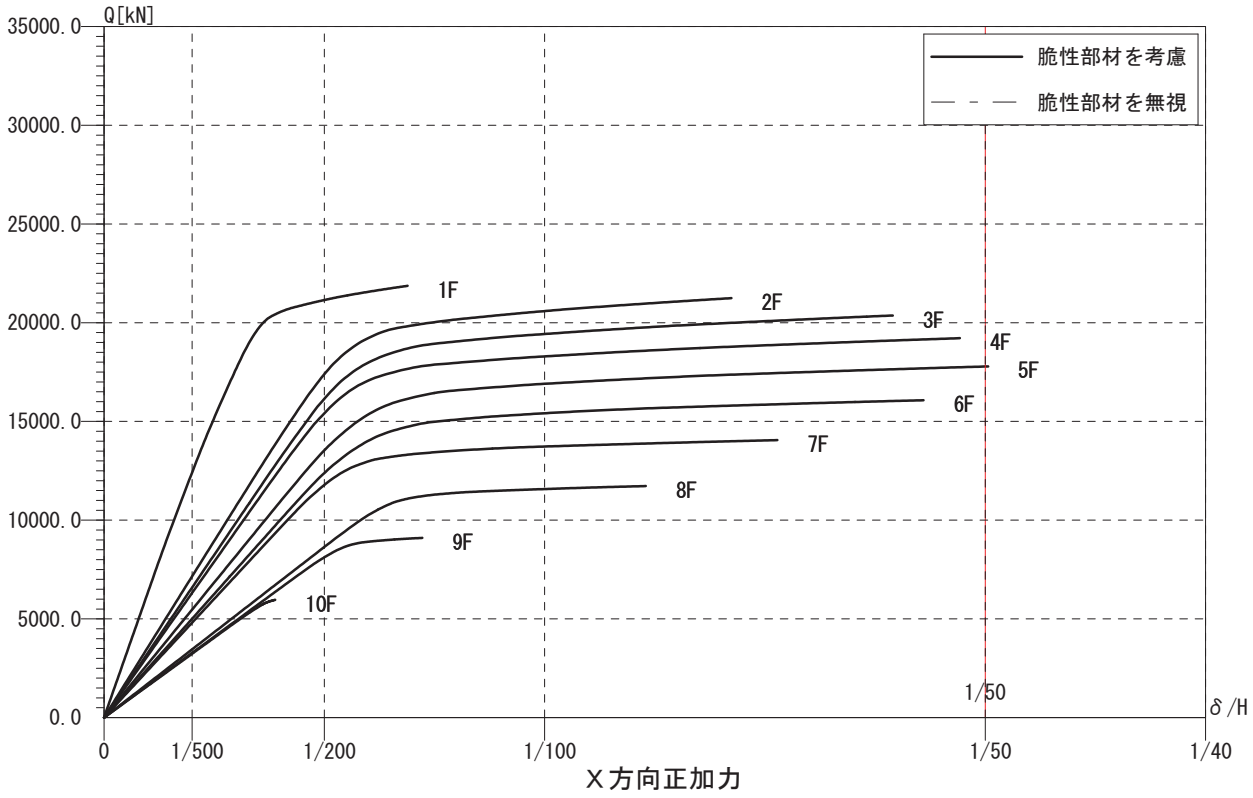

X方向正加力

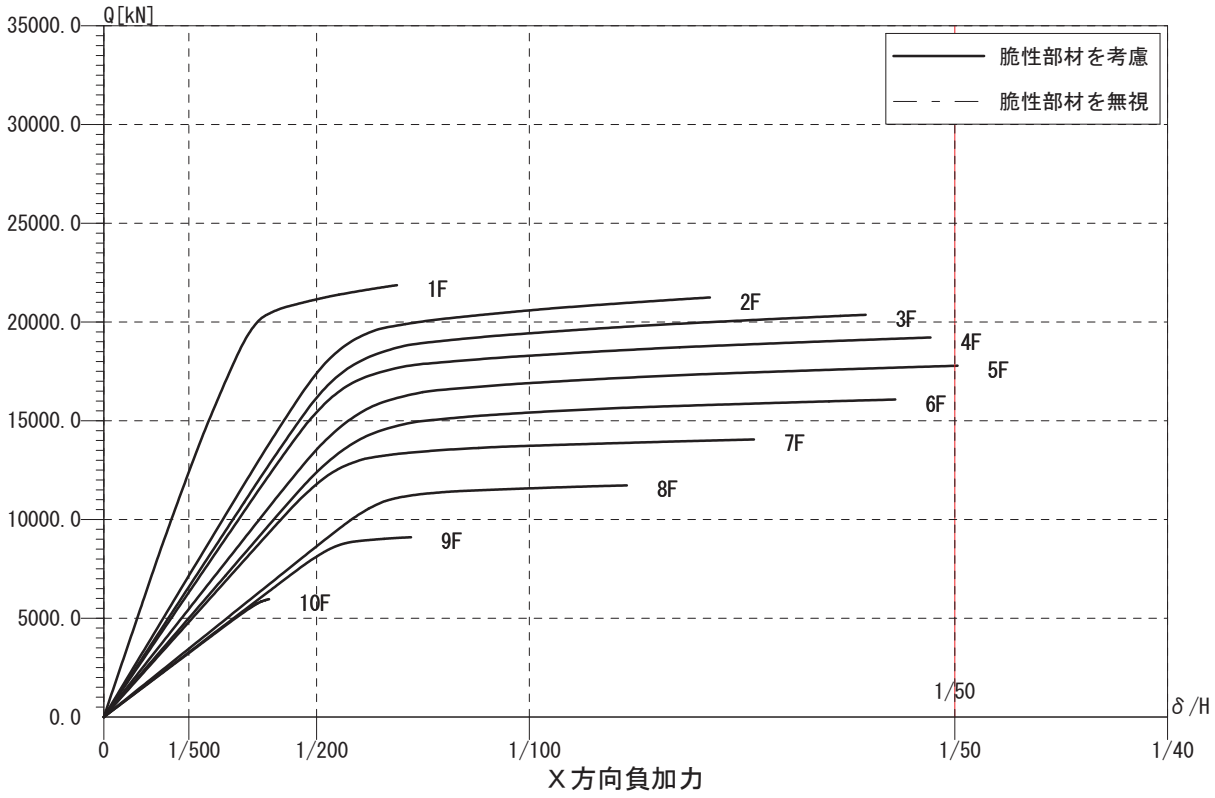

X方向負加力

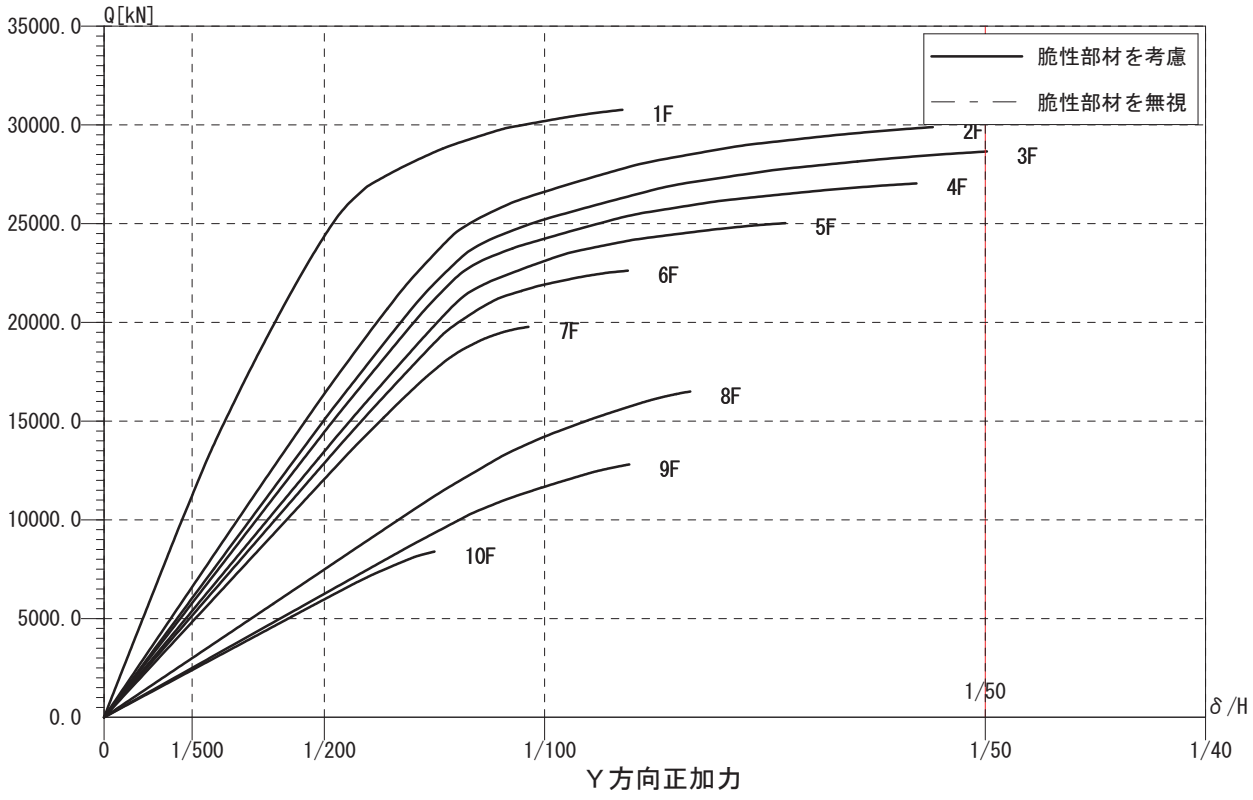

Y方向正加力

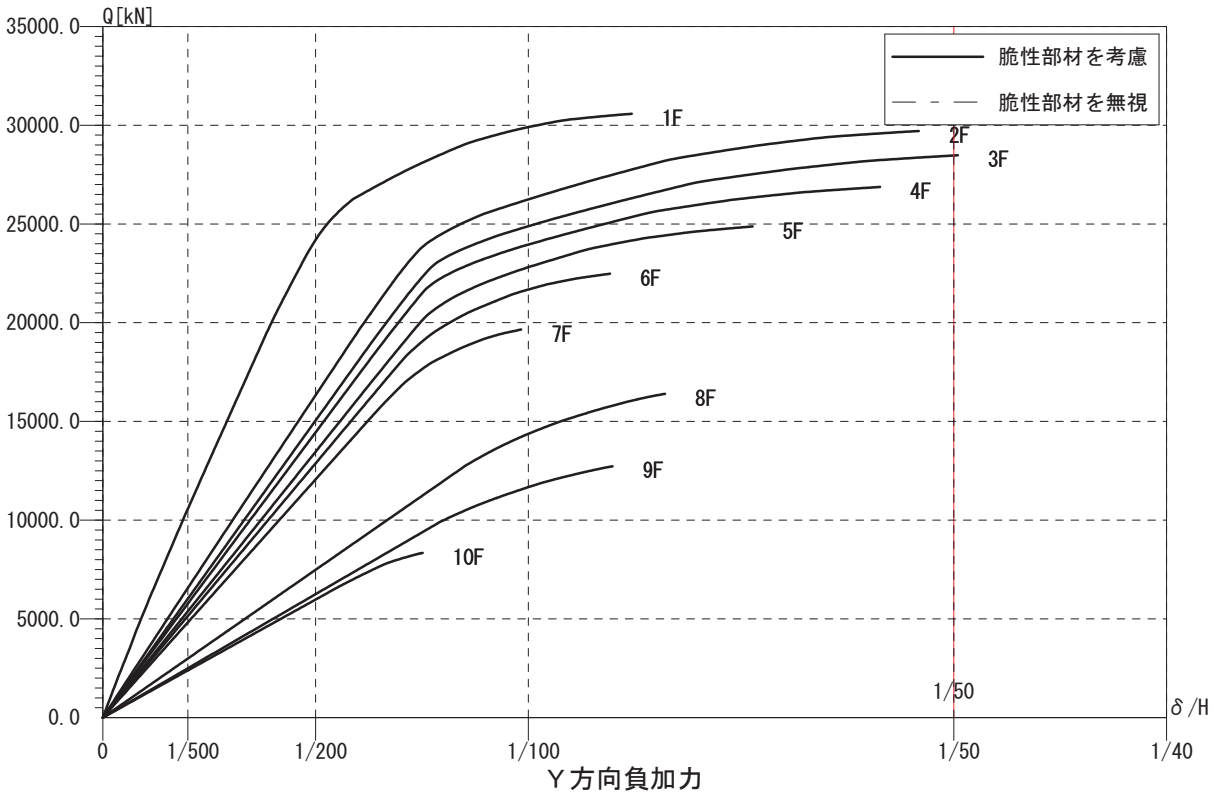

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

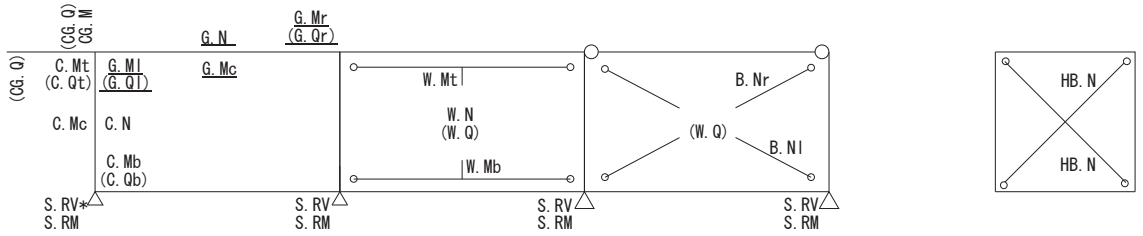

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(KN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ :水平荷重時浮き上がり） （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
○	：ピン接合	

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

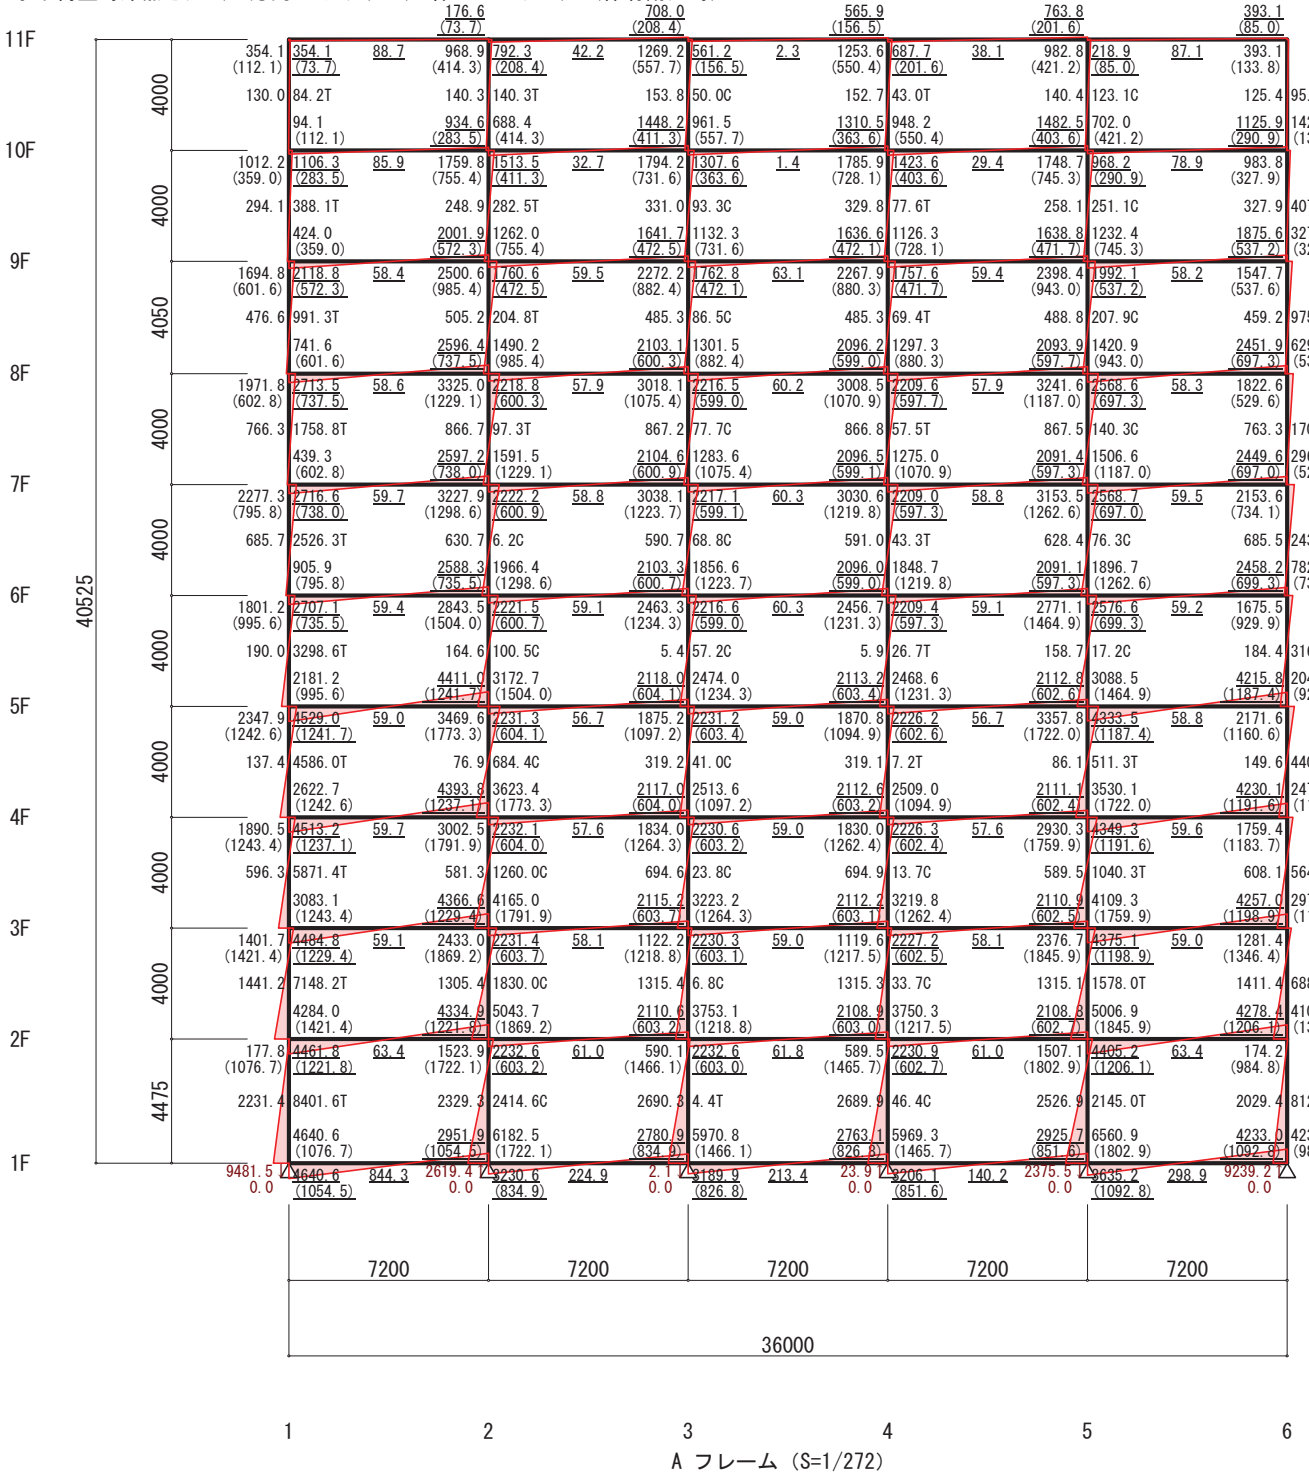

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

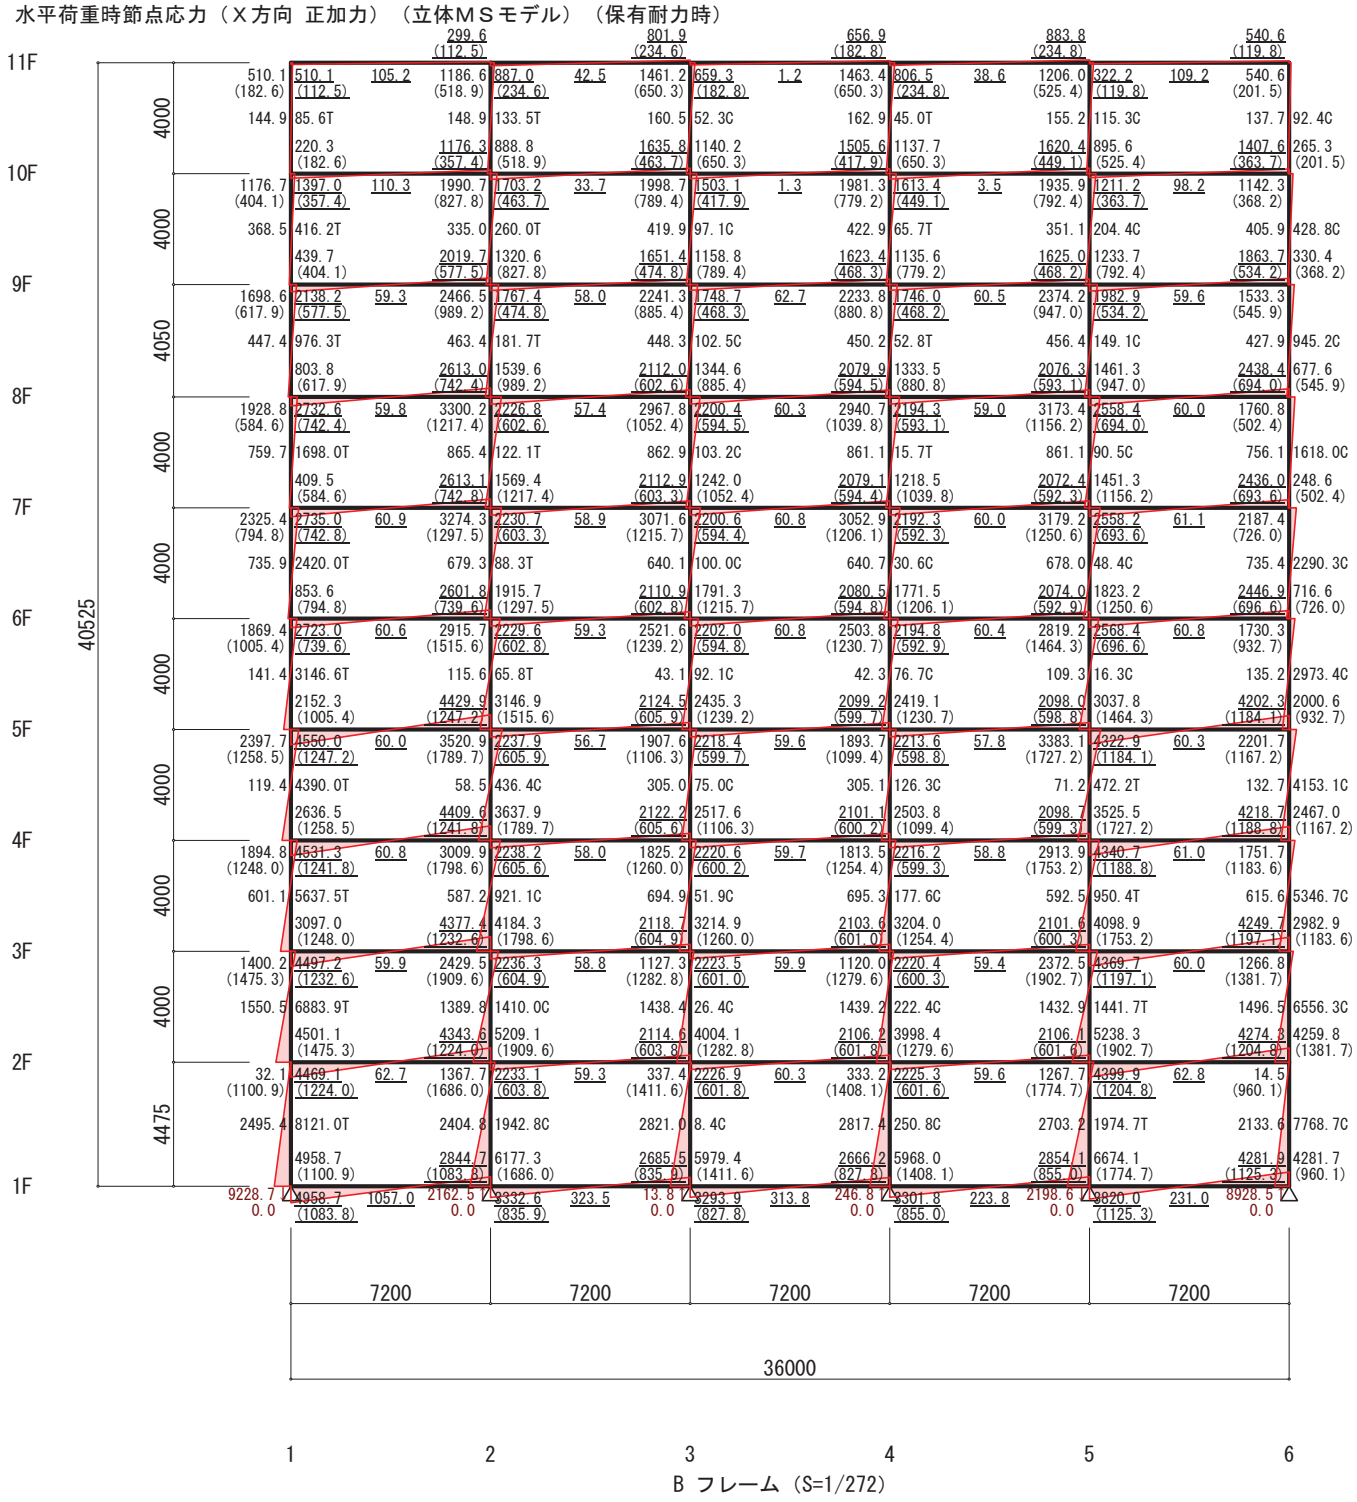

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

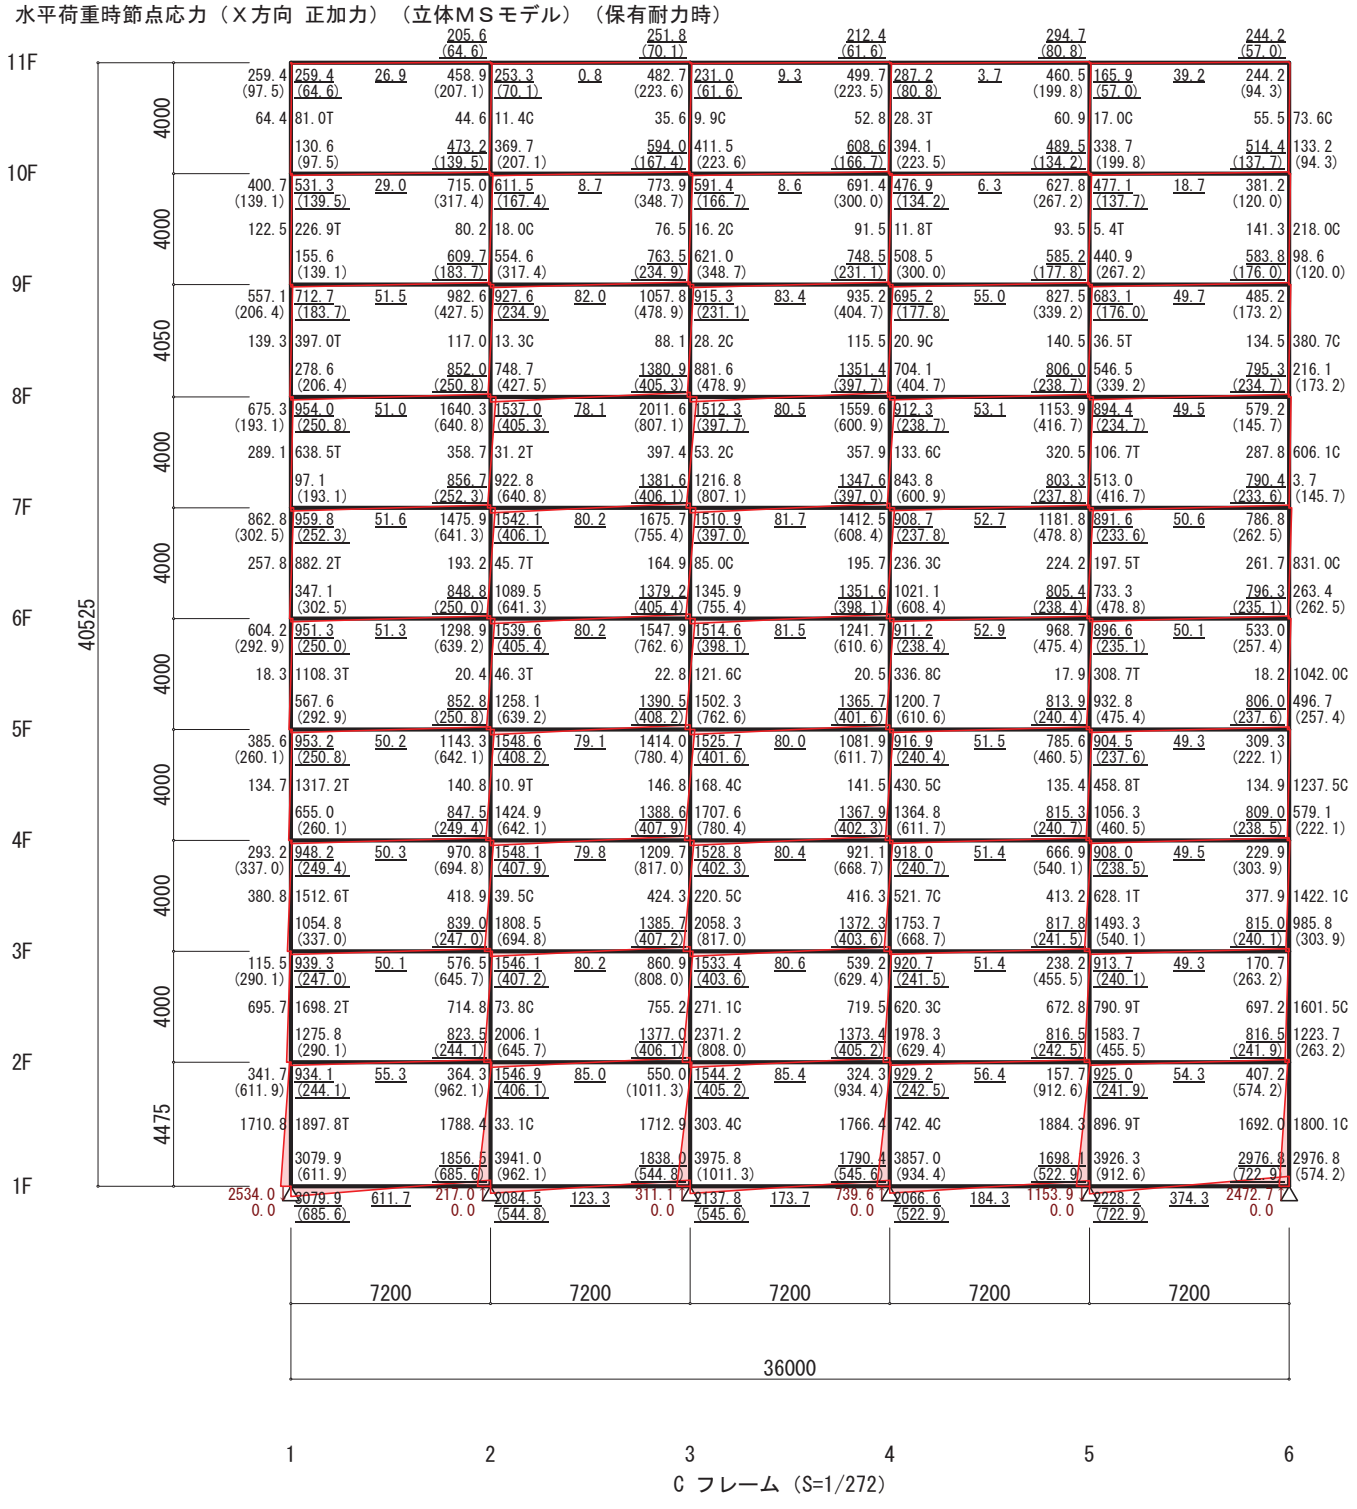

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

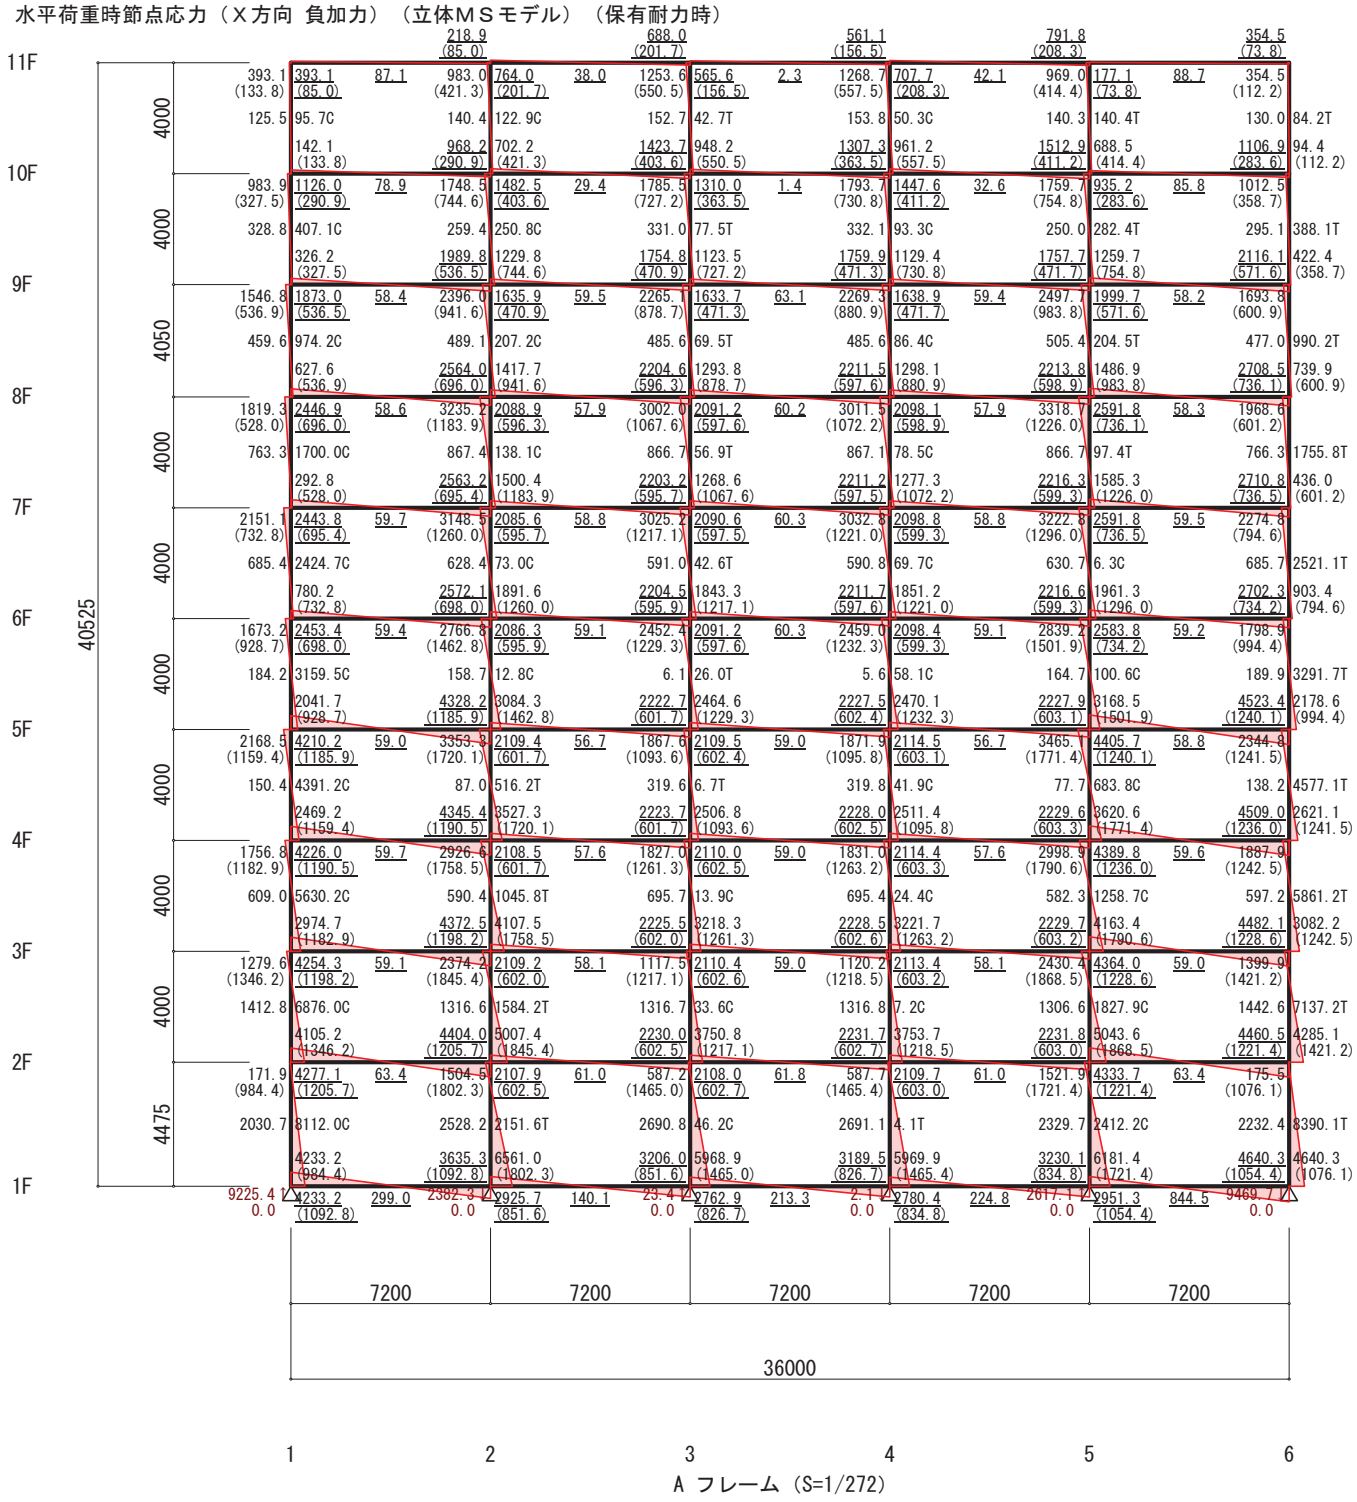

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

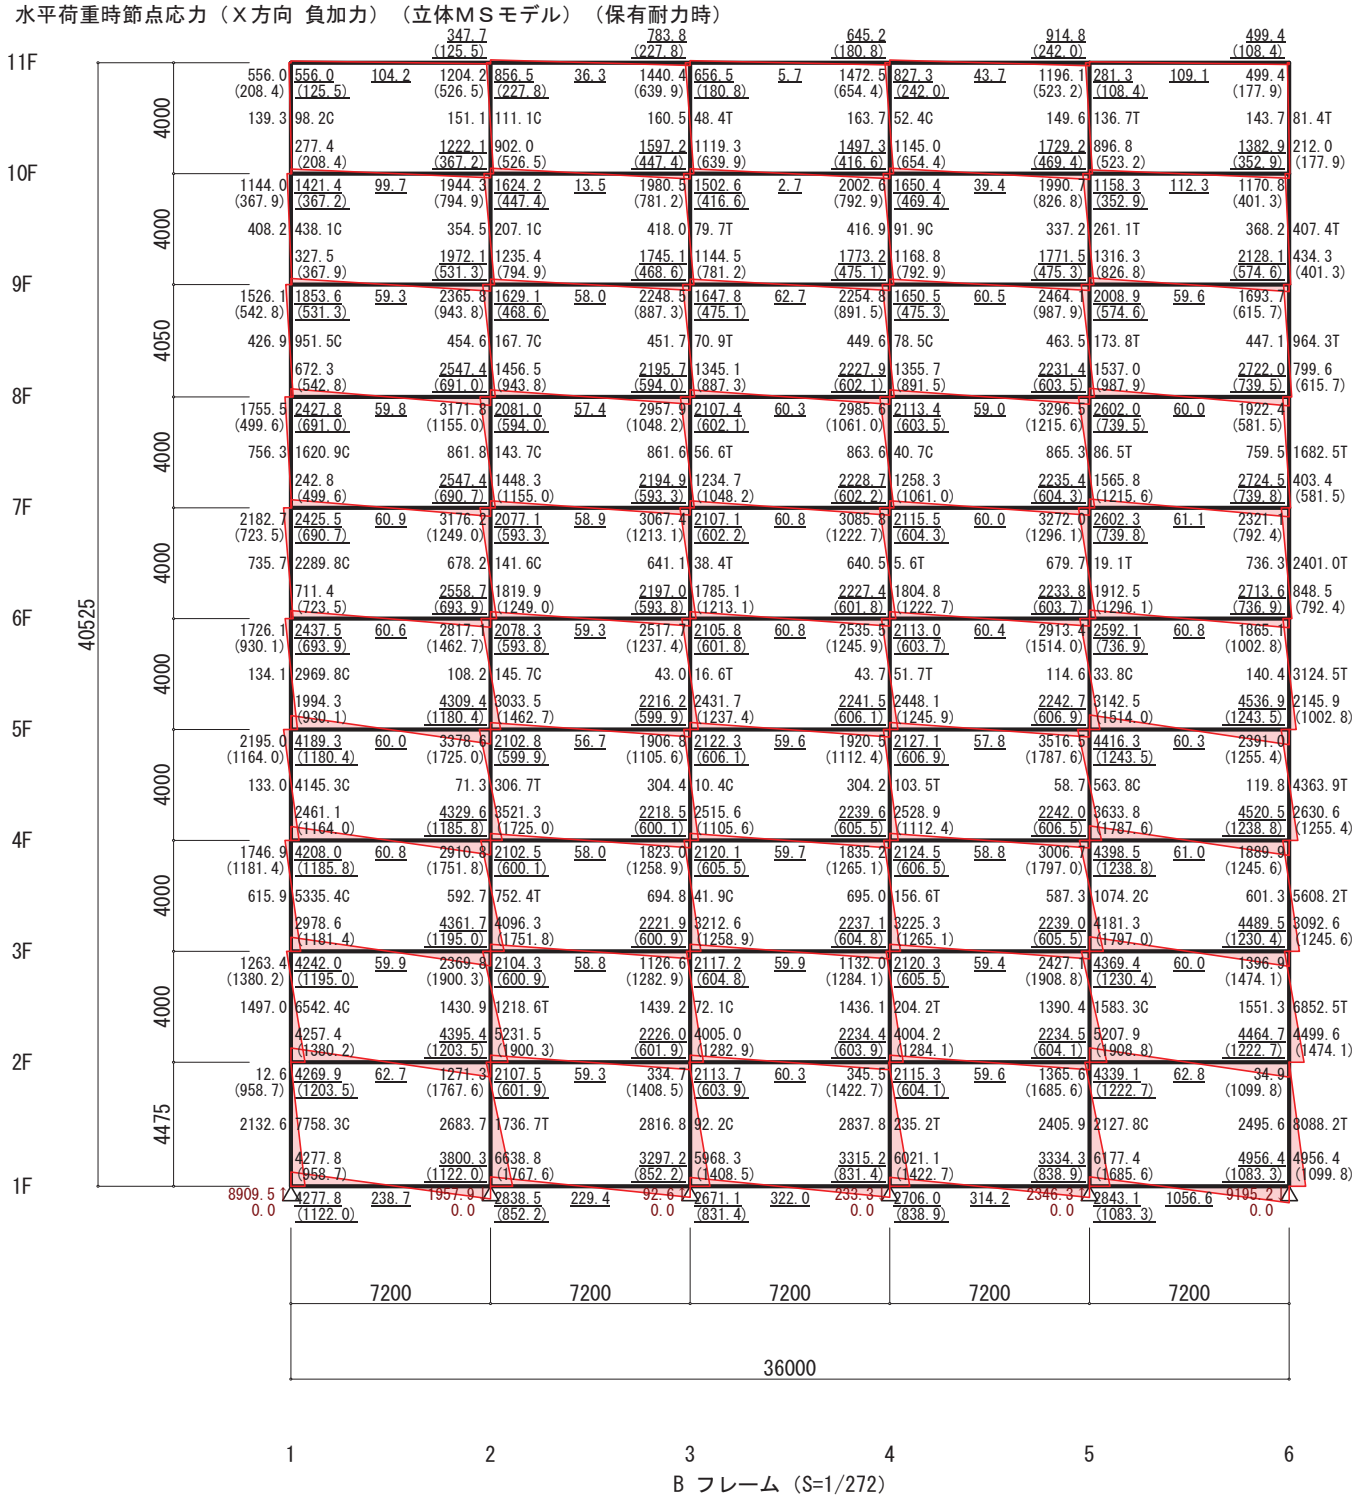

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

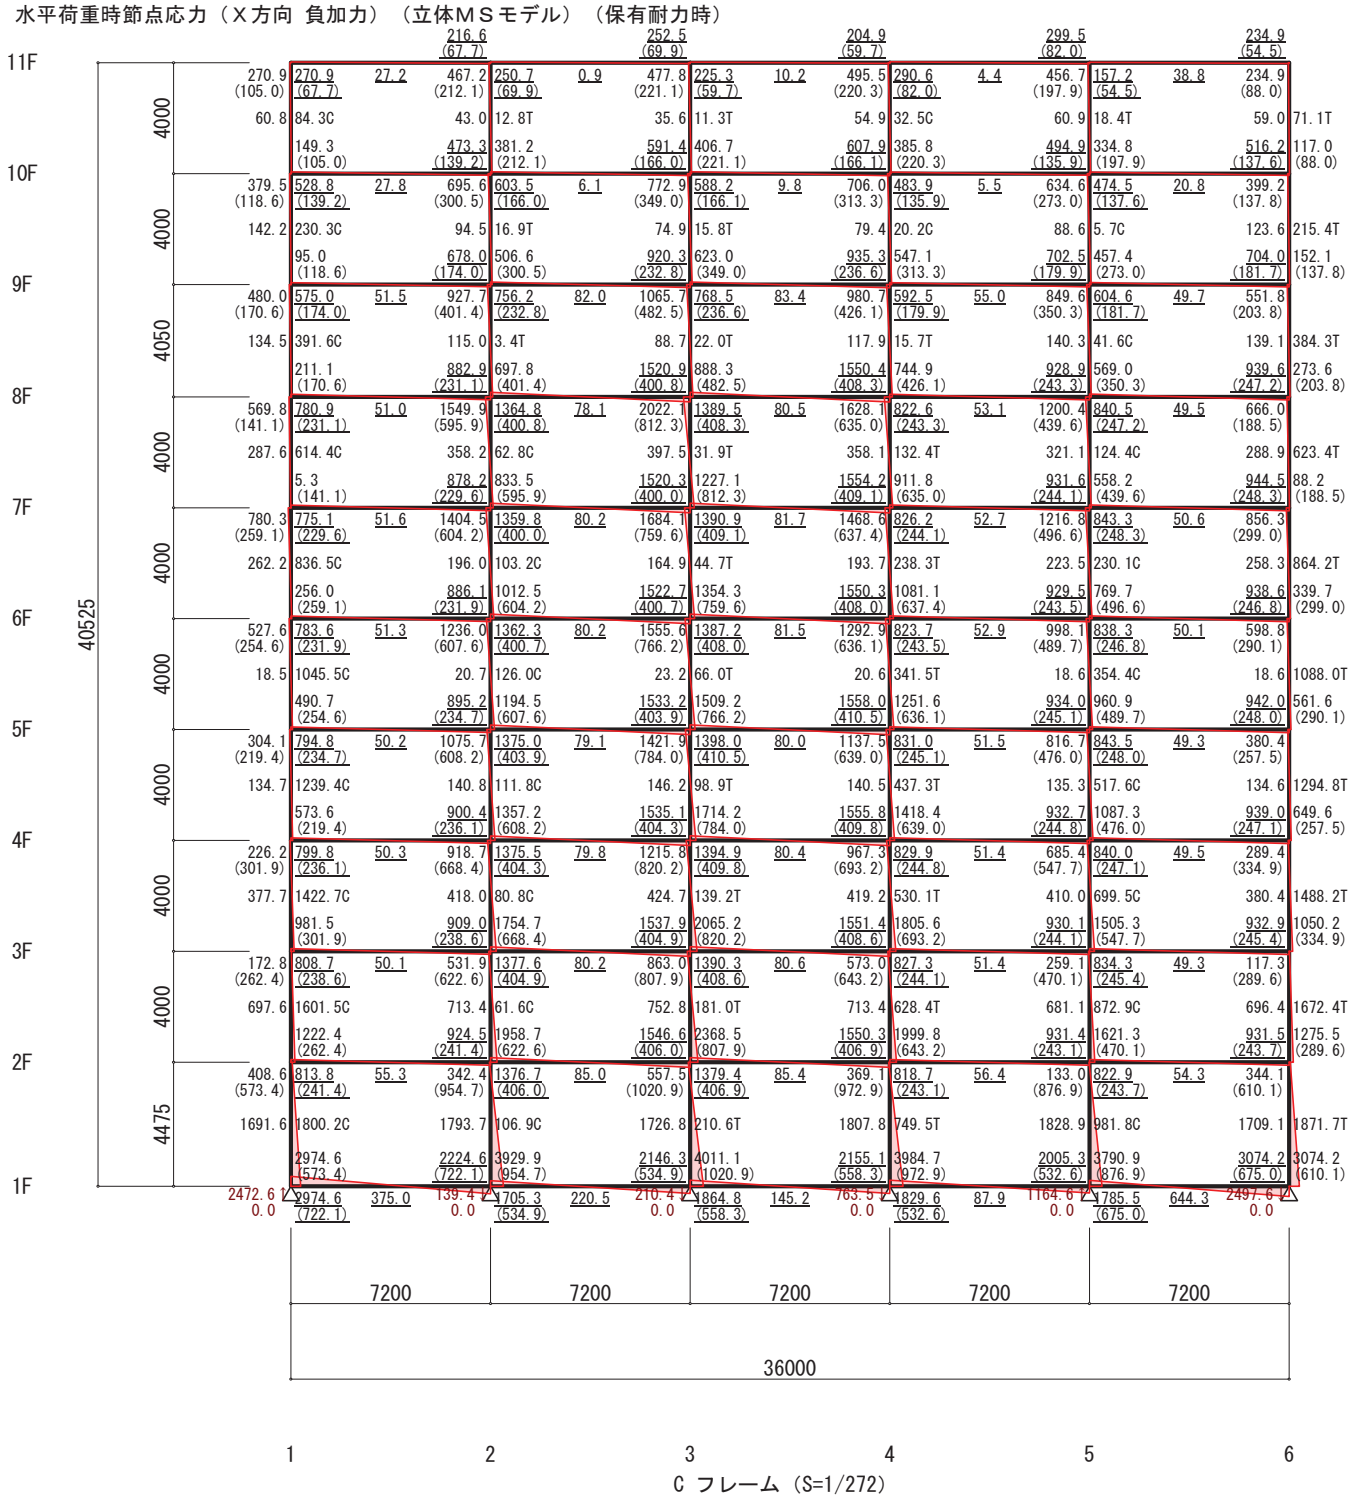

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

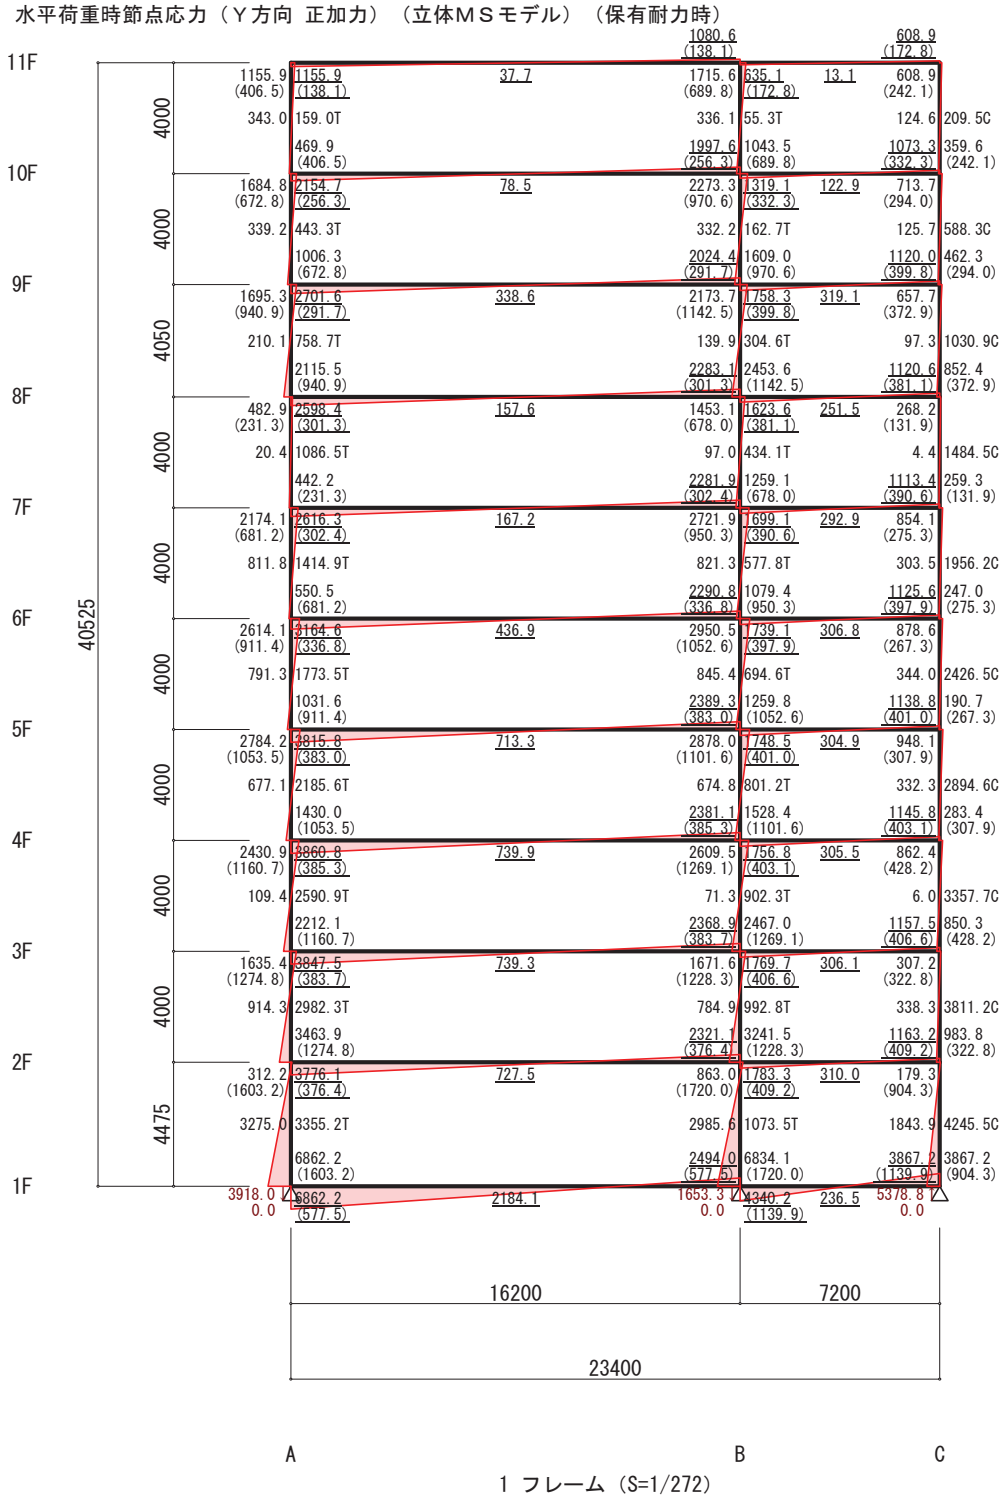

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

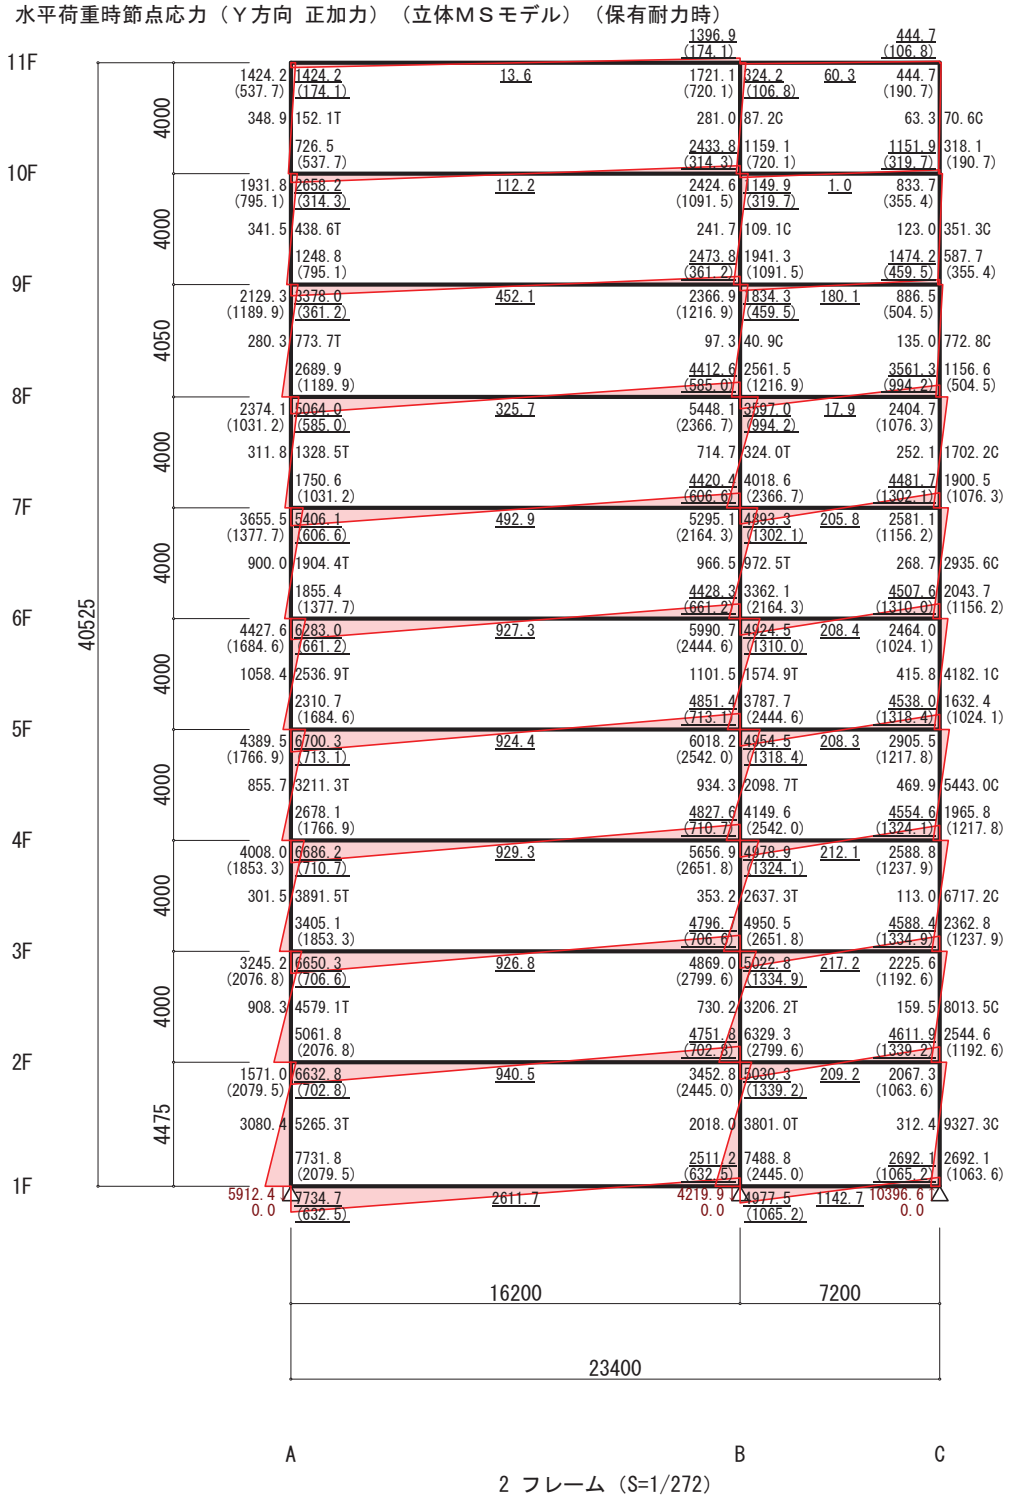

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

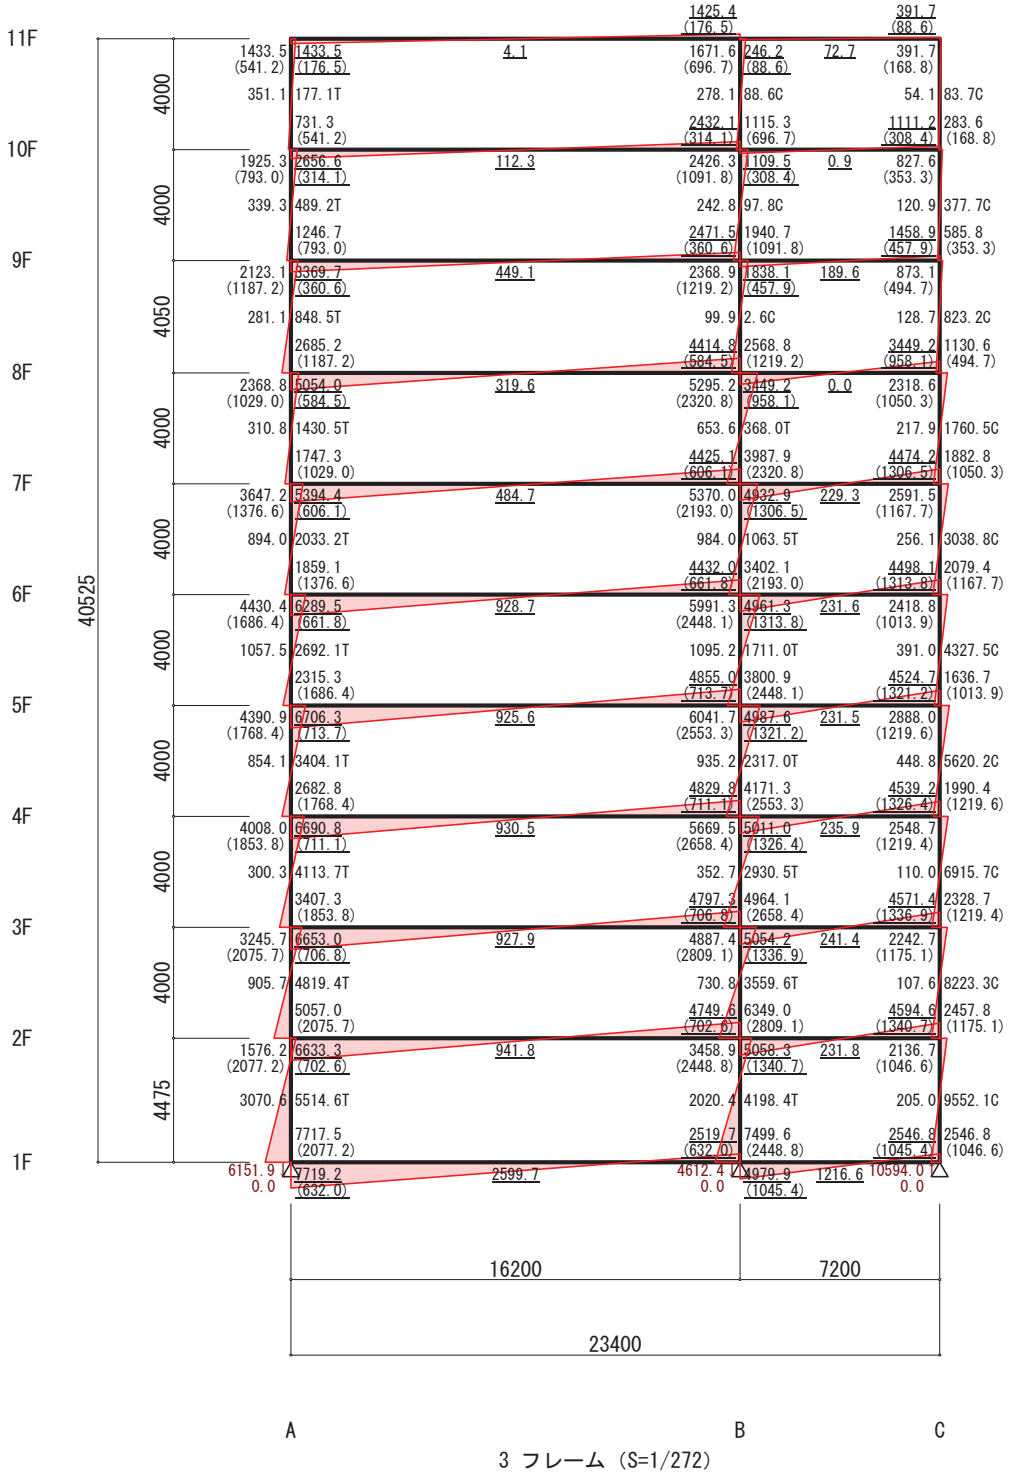

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

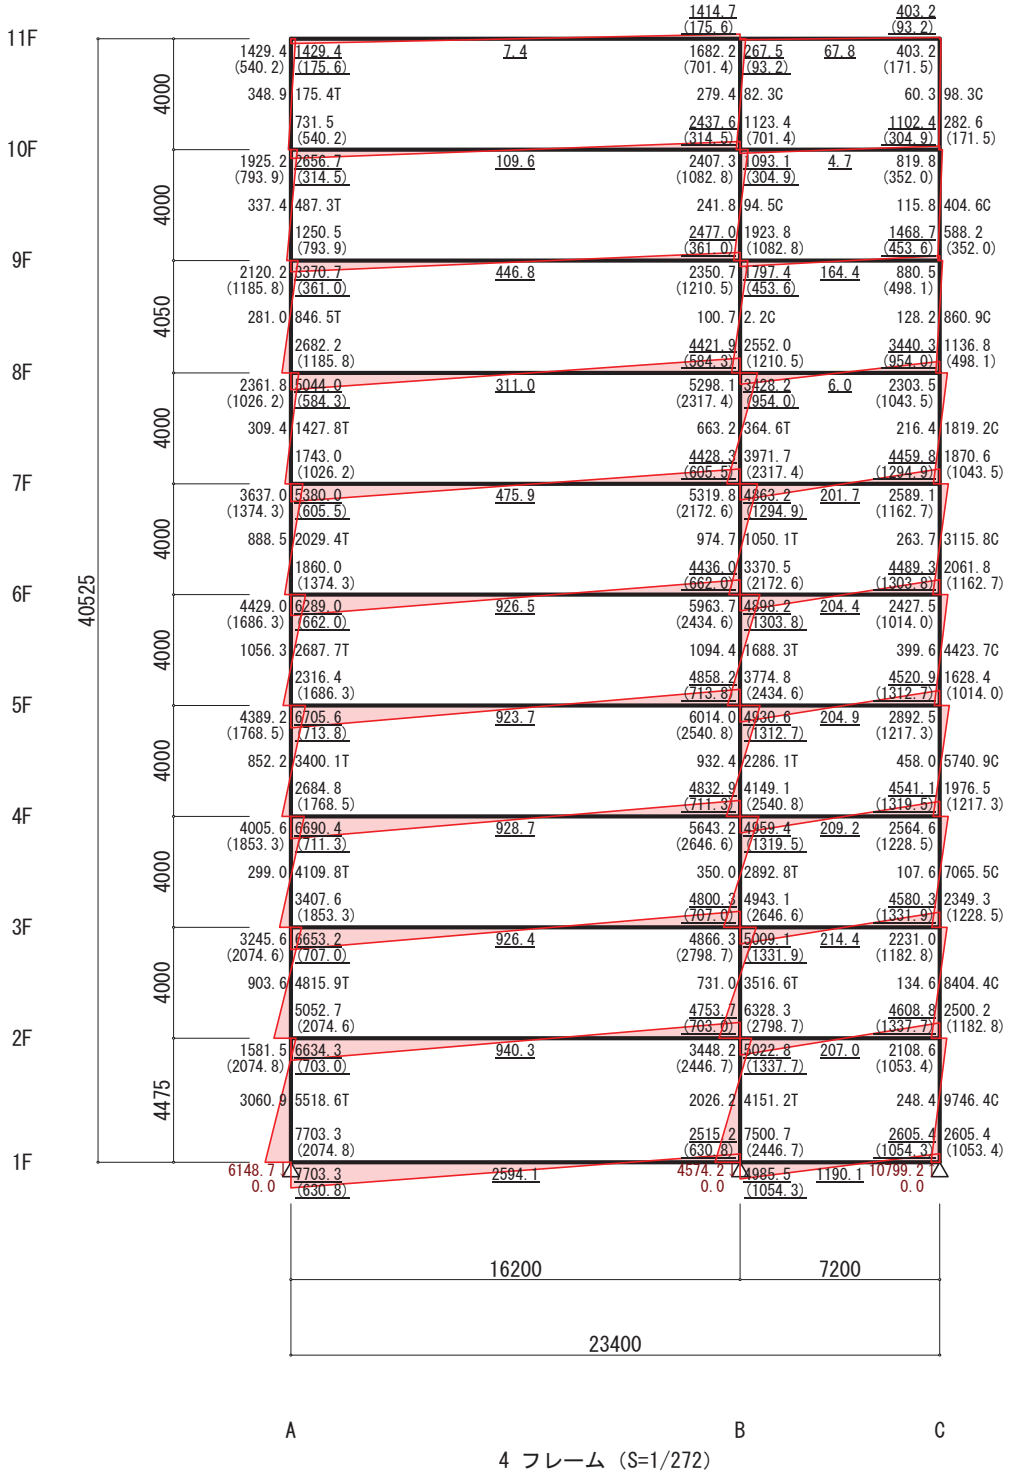

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

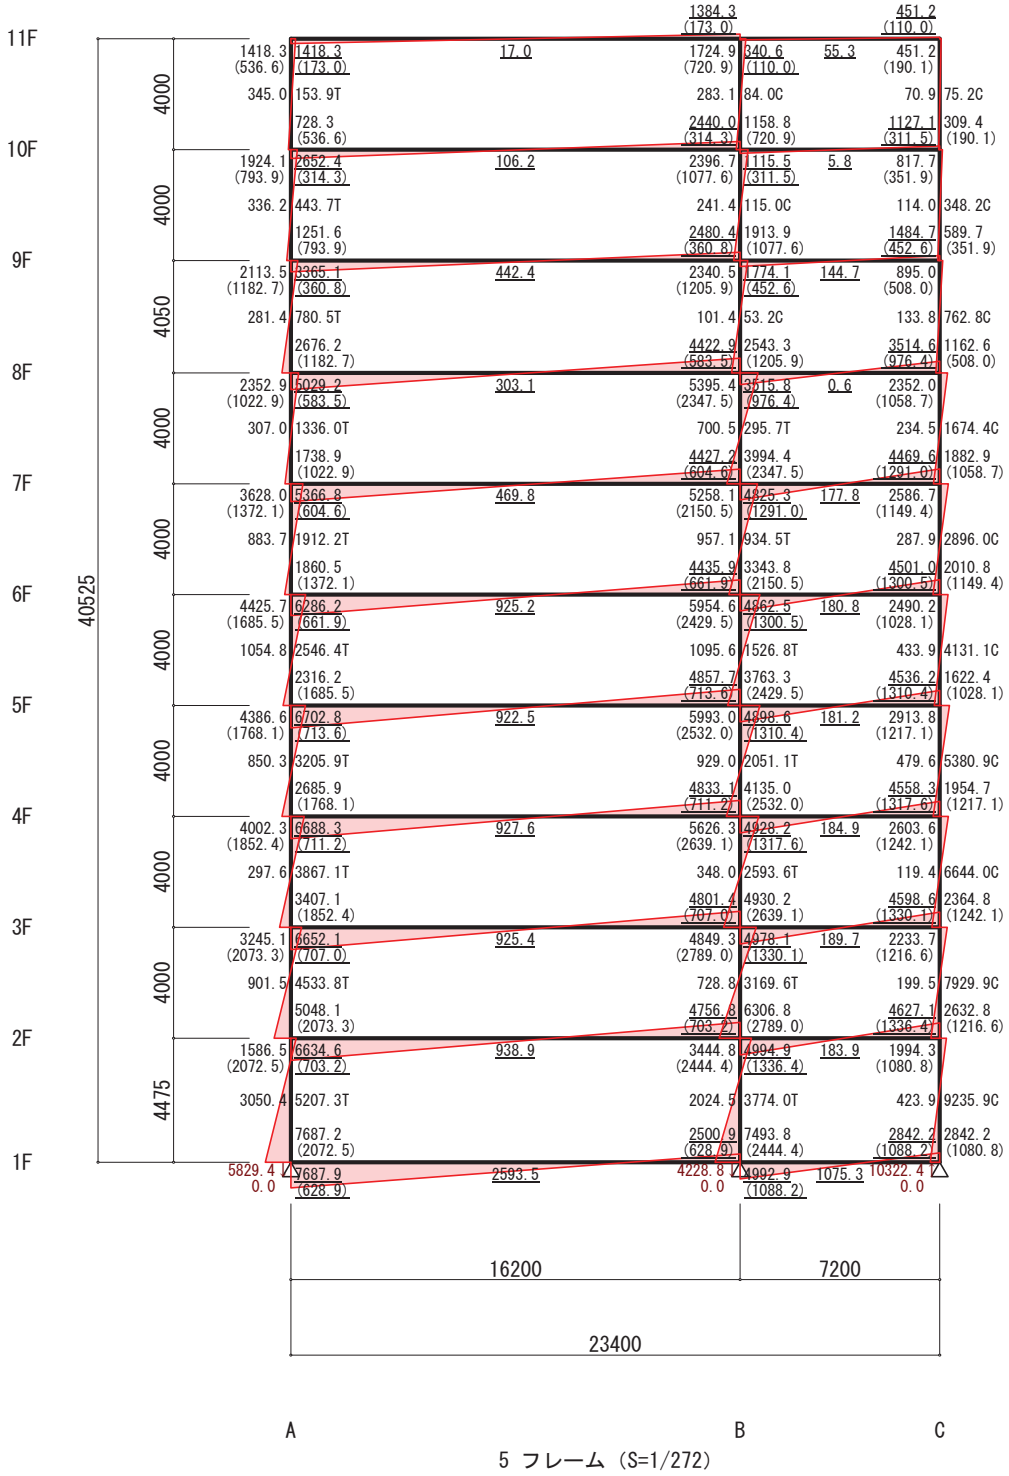

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

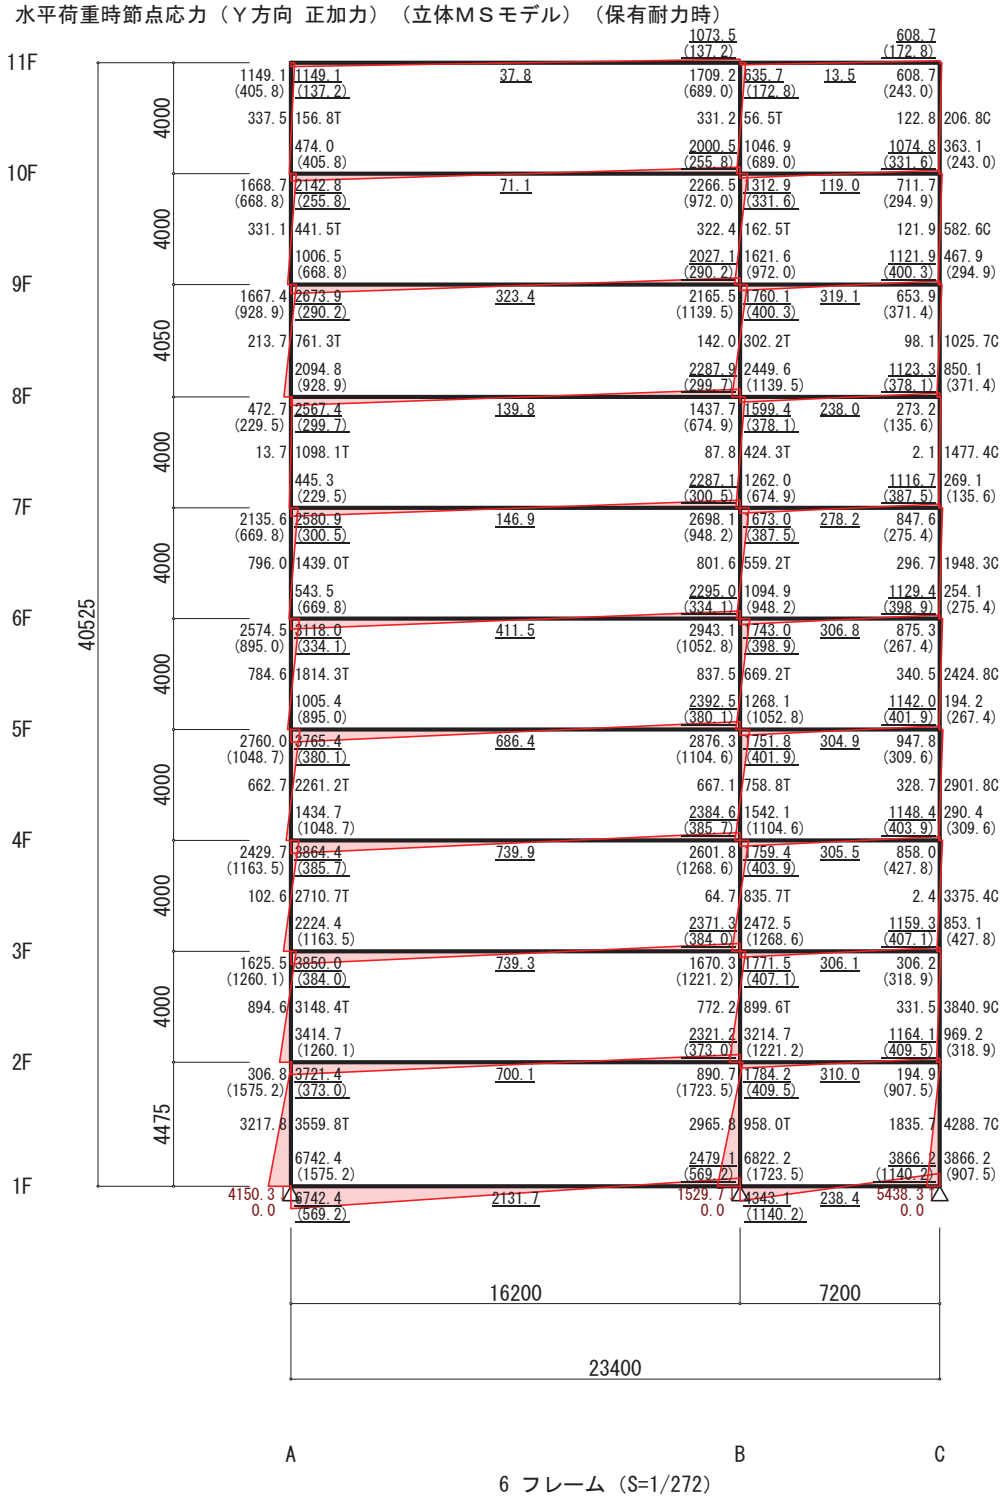

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

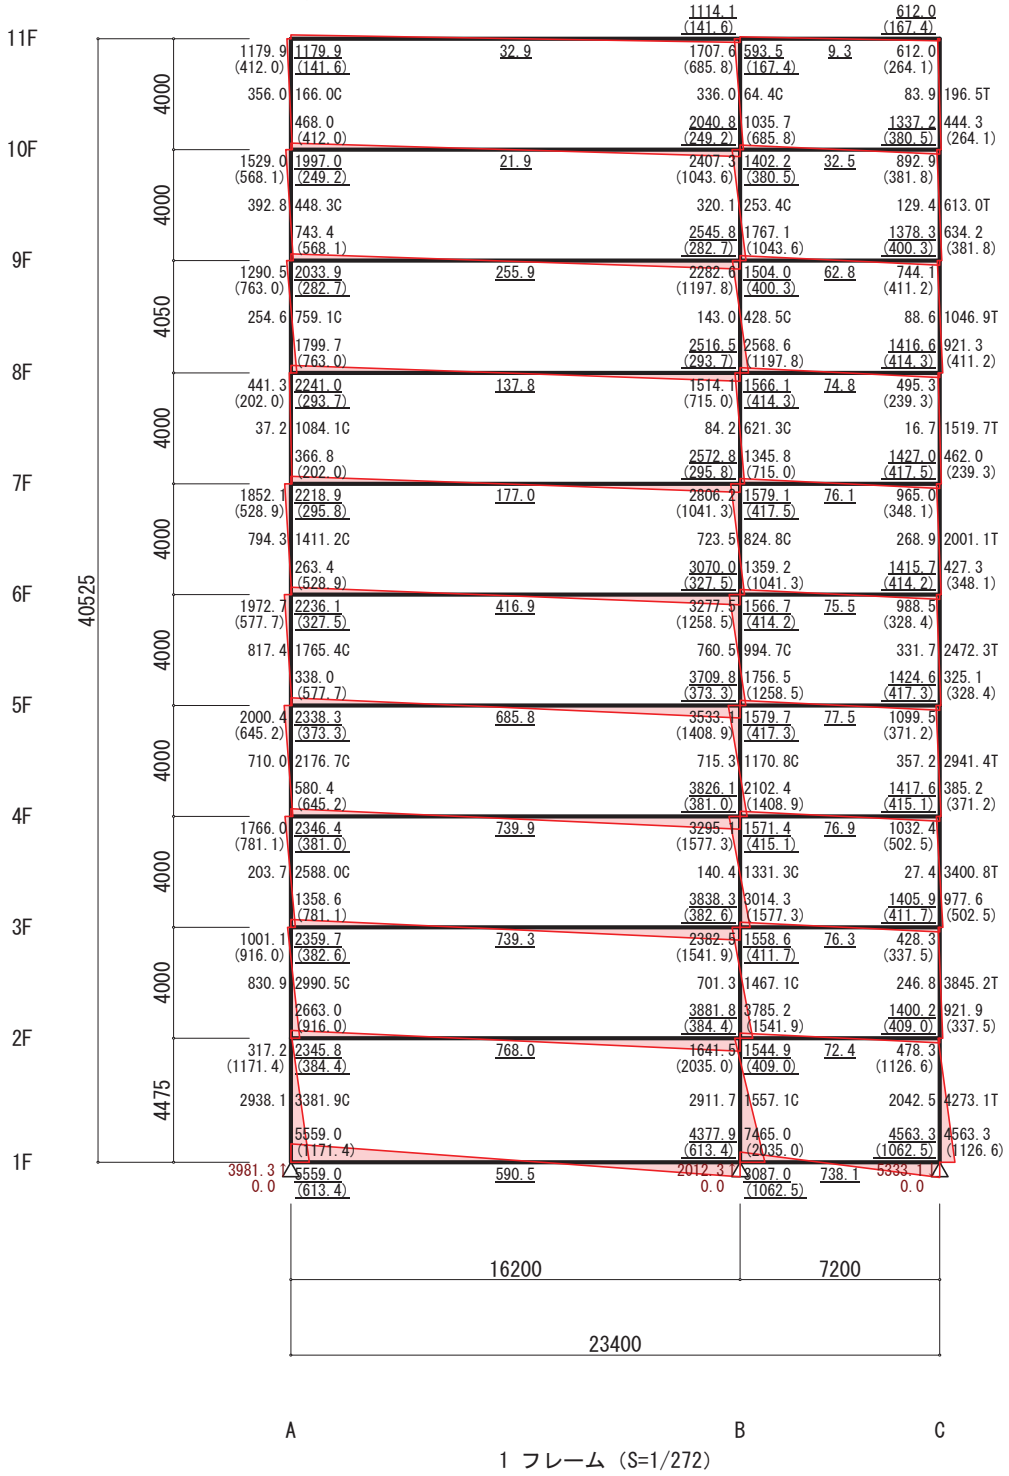

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

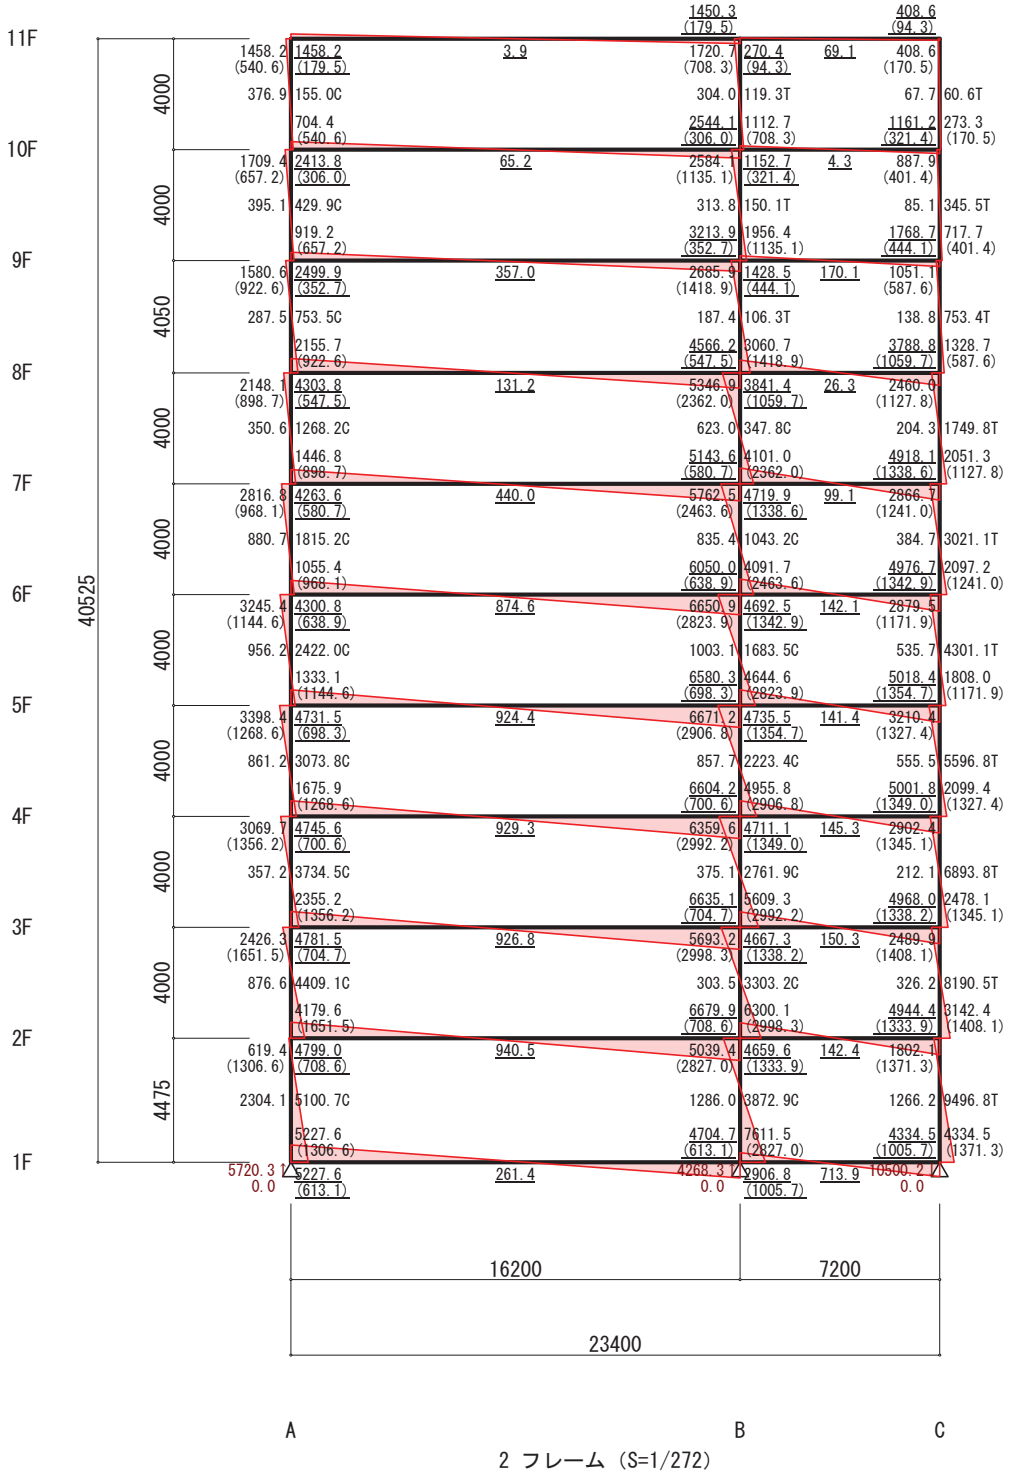

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

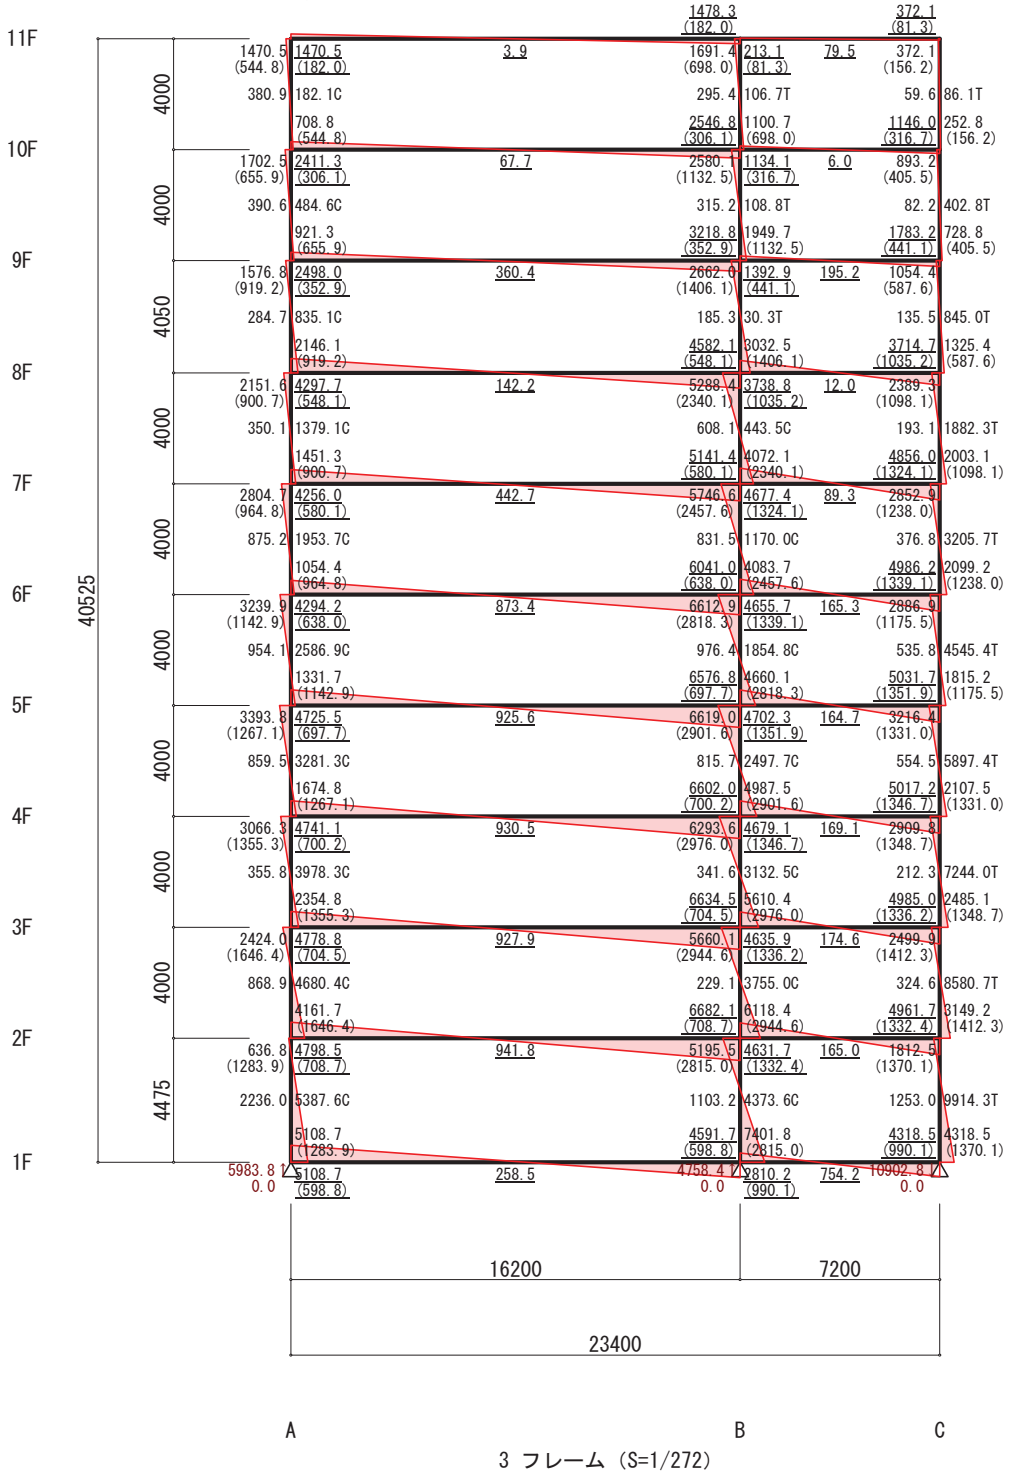

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

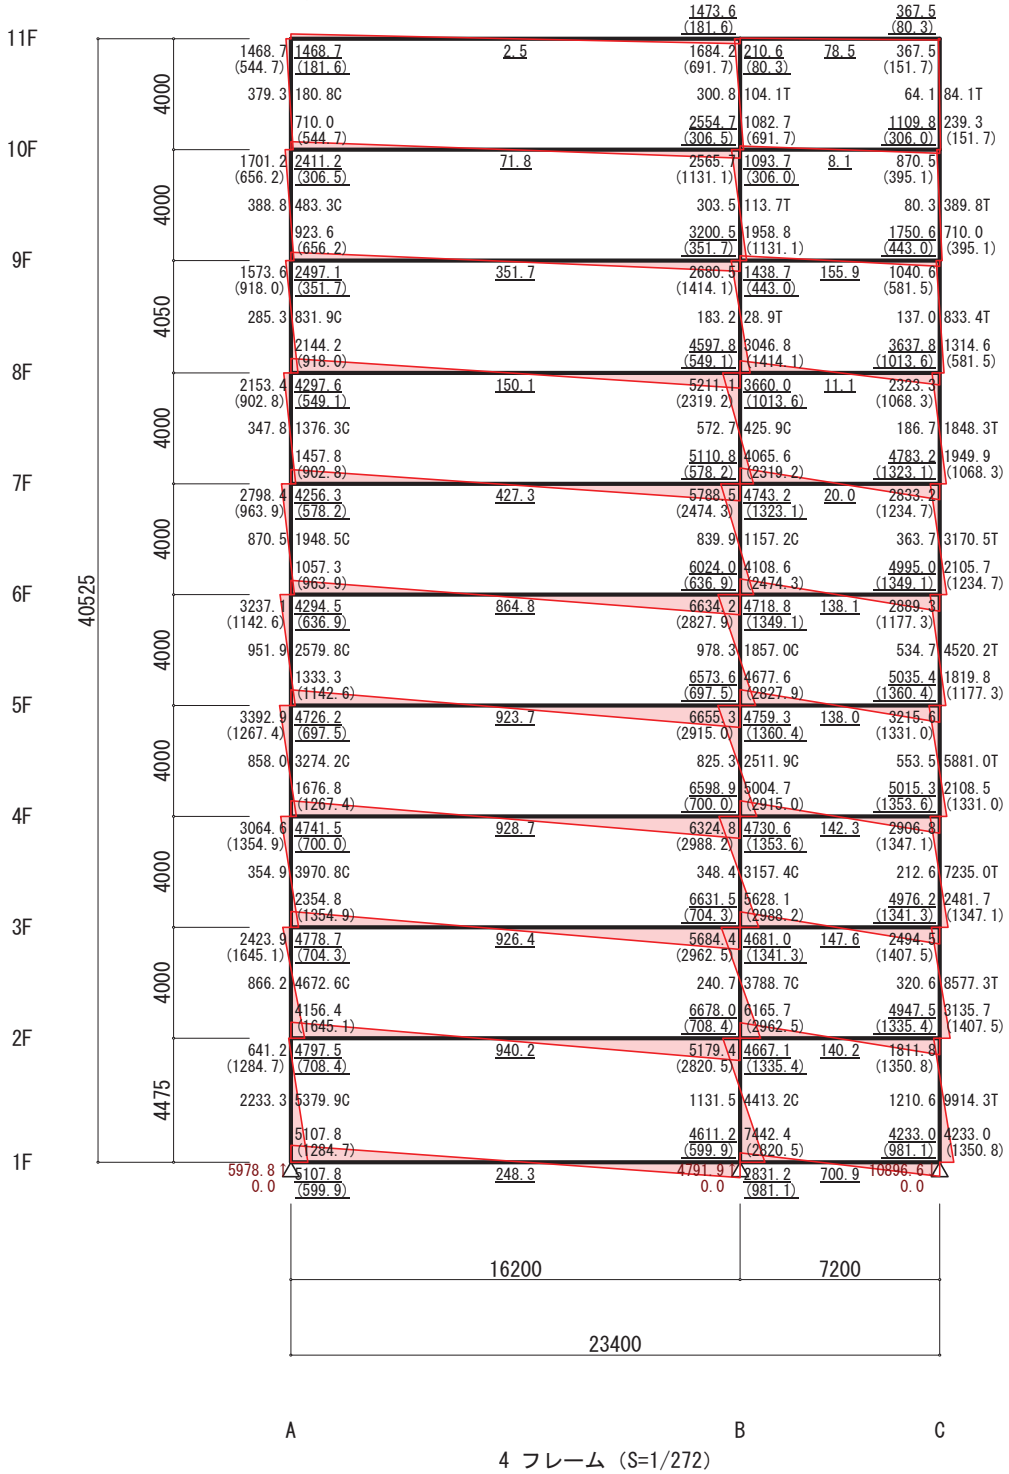

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

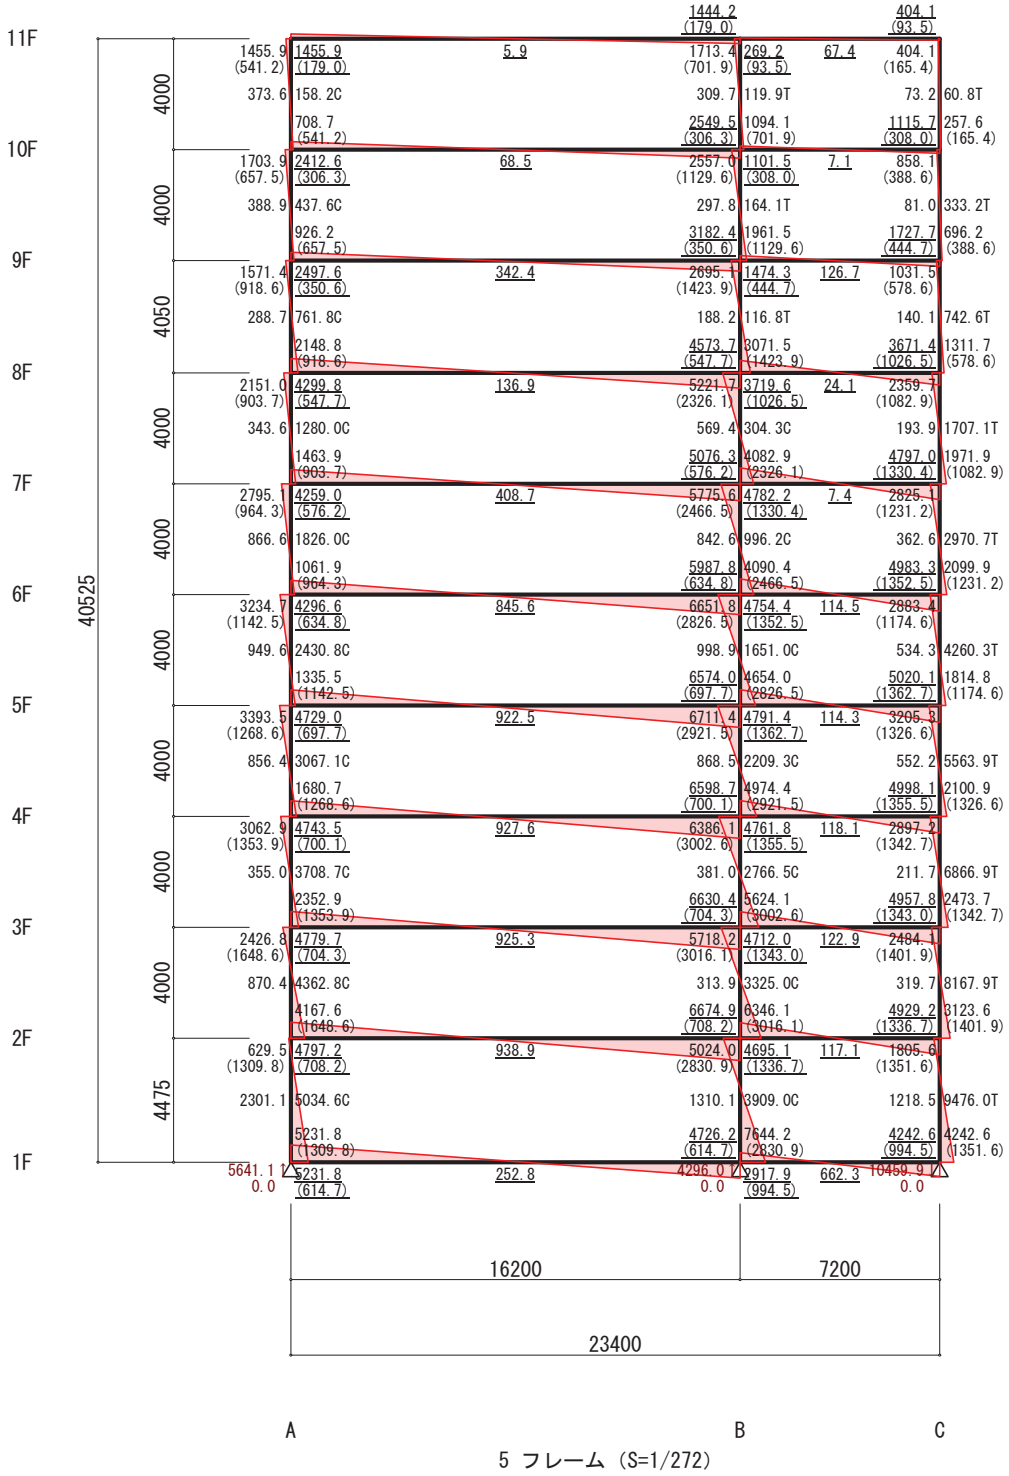

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

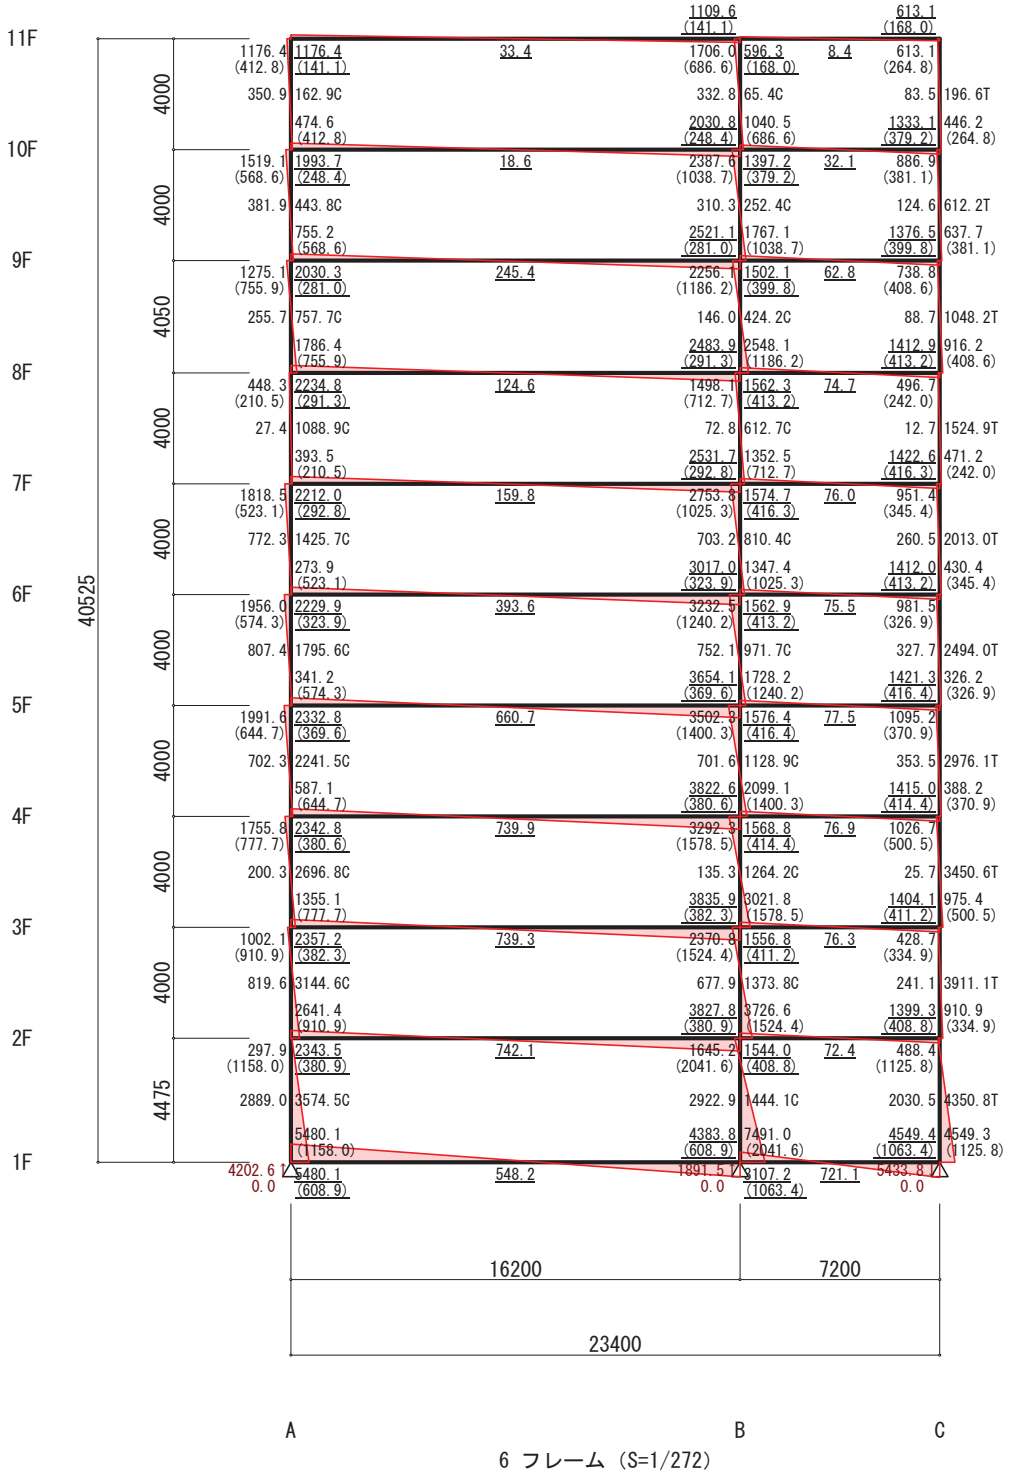

6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

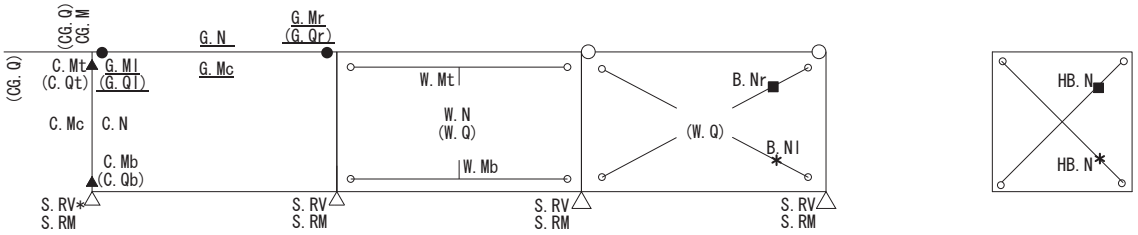

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

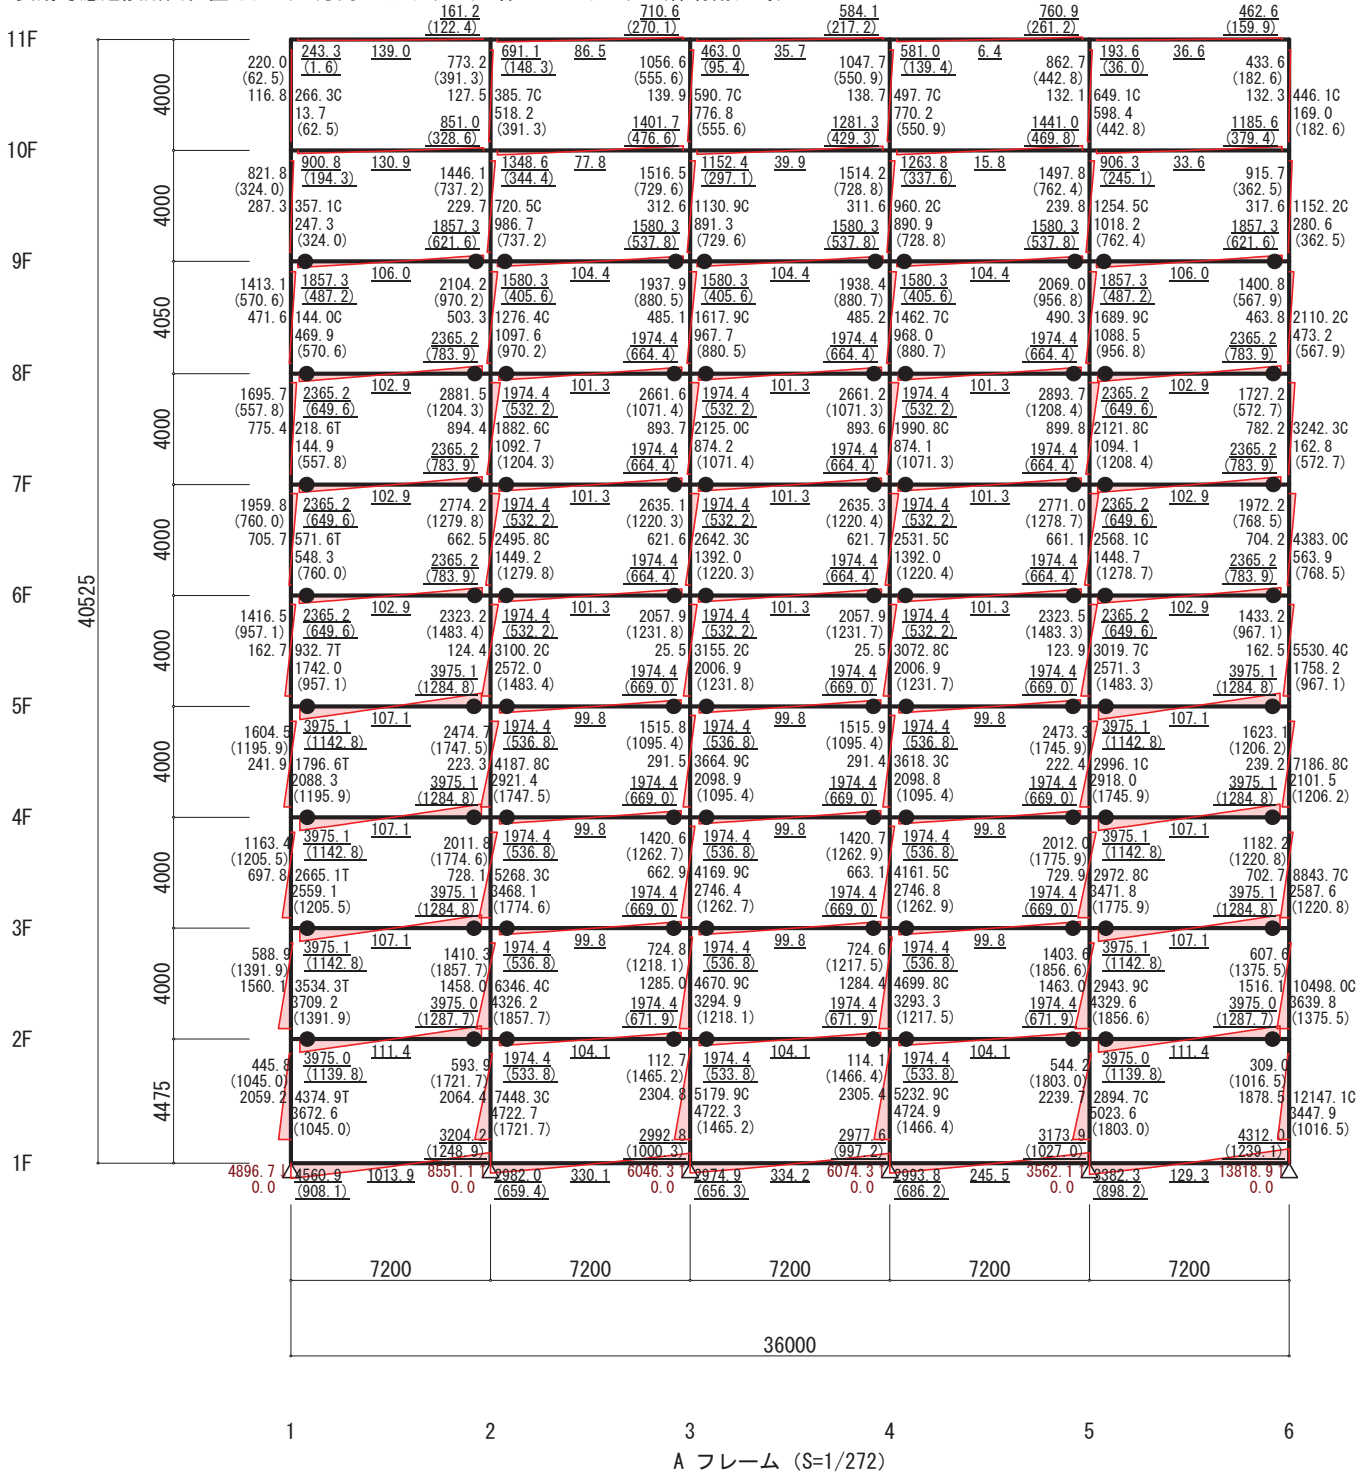

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

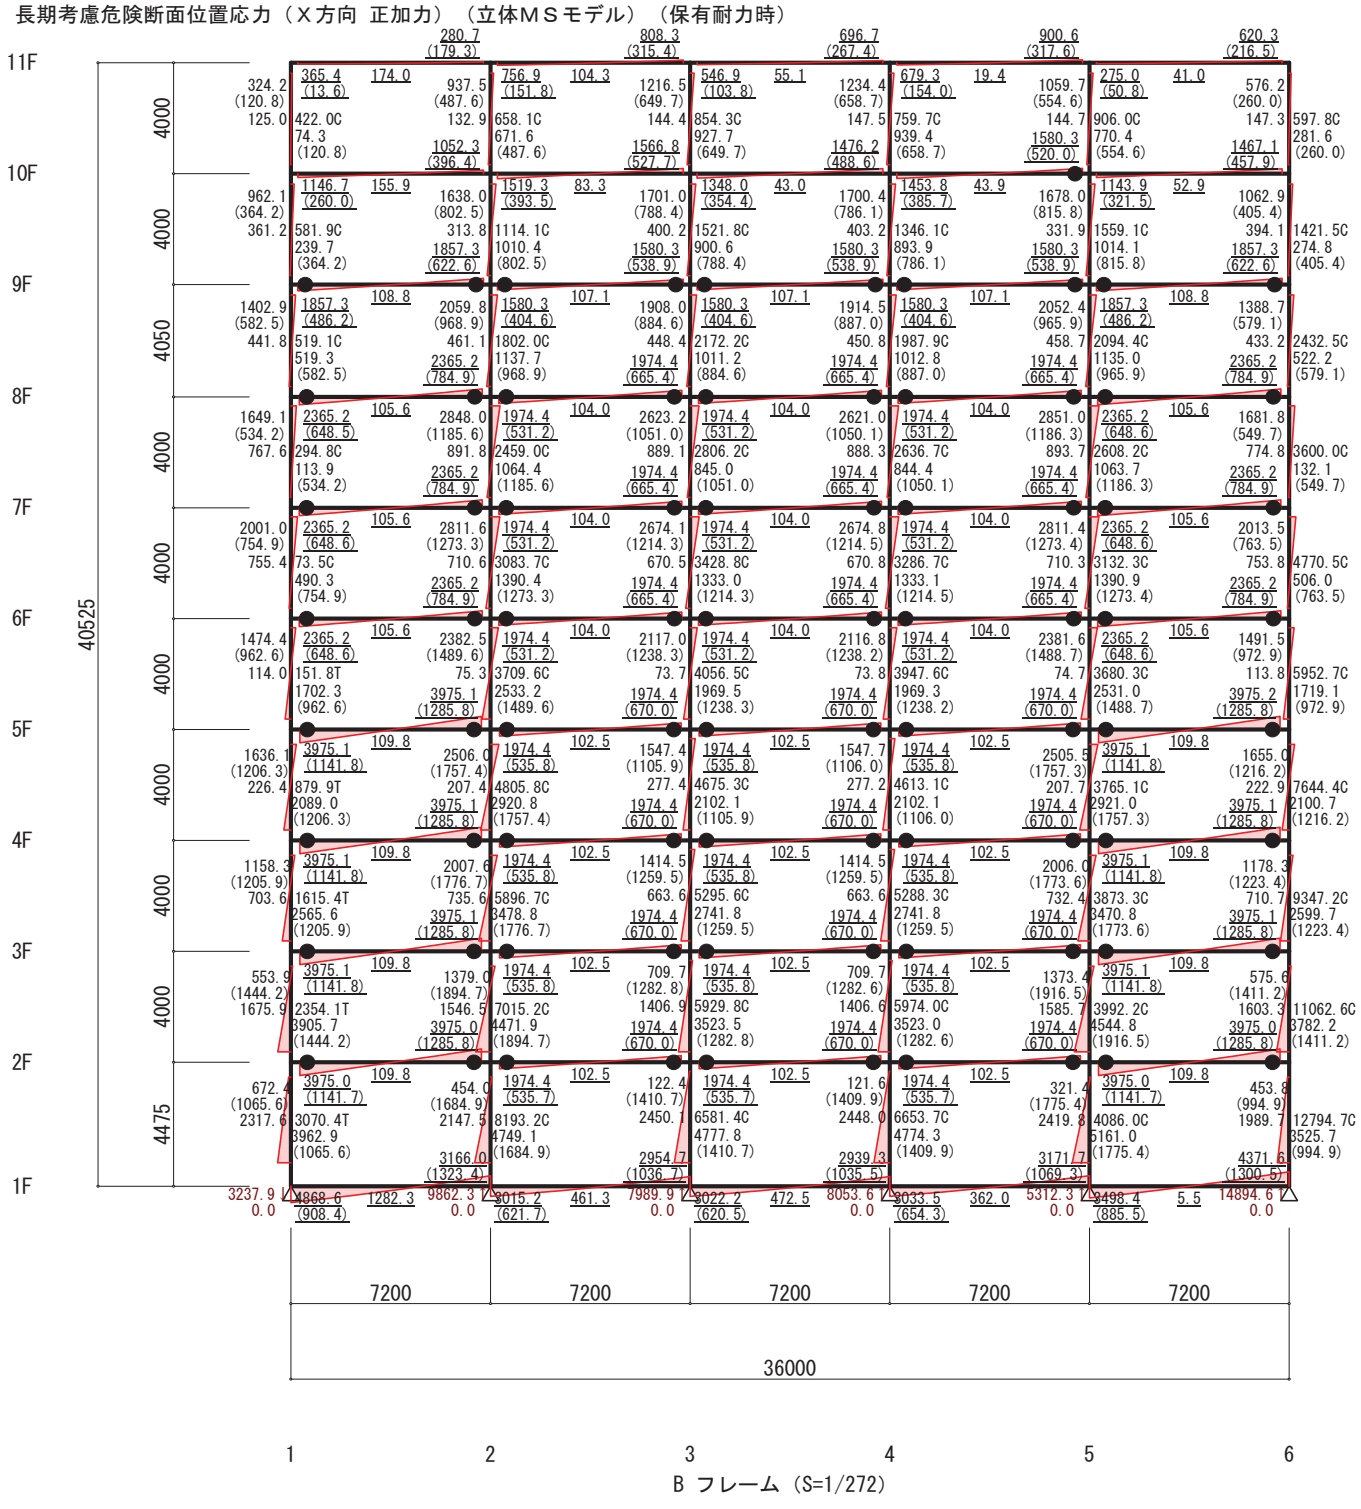

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

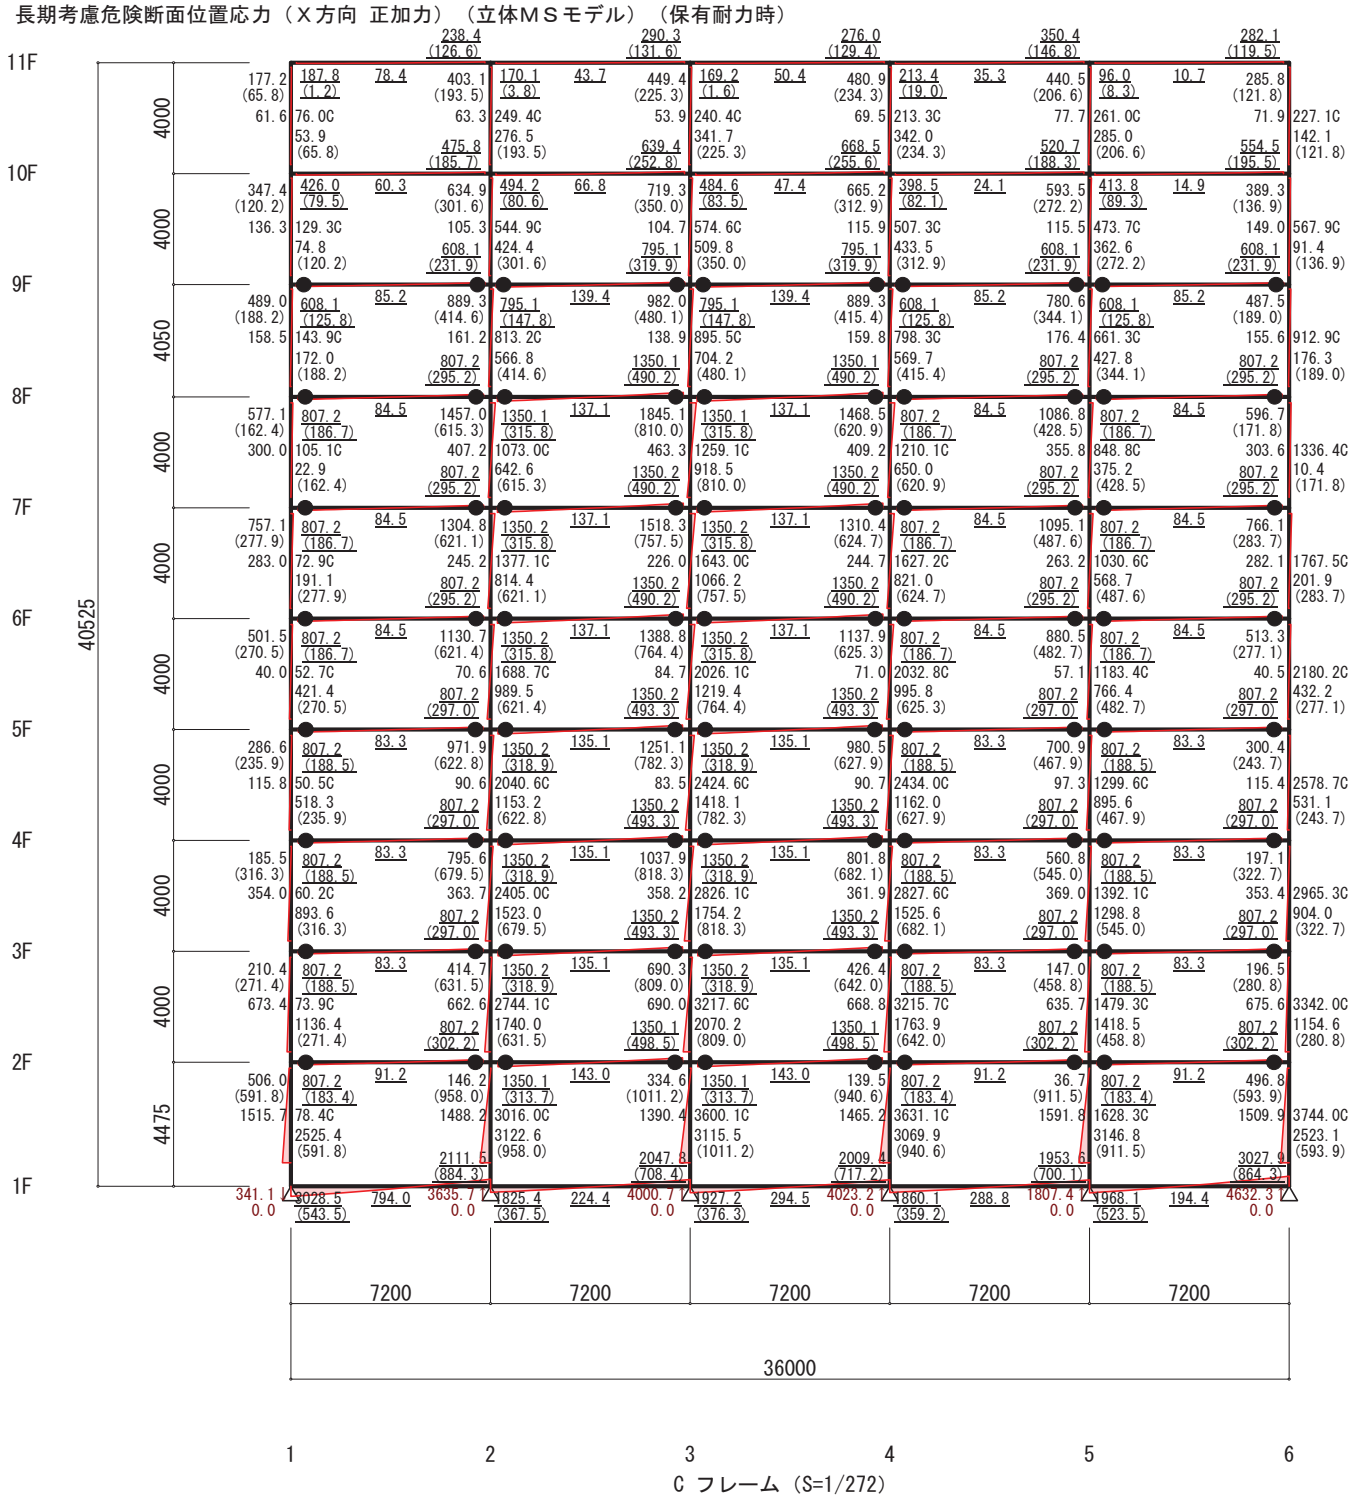

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

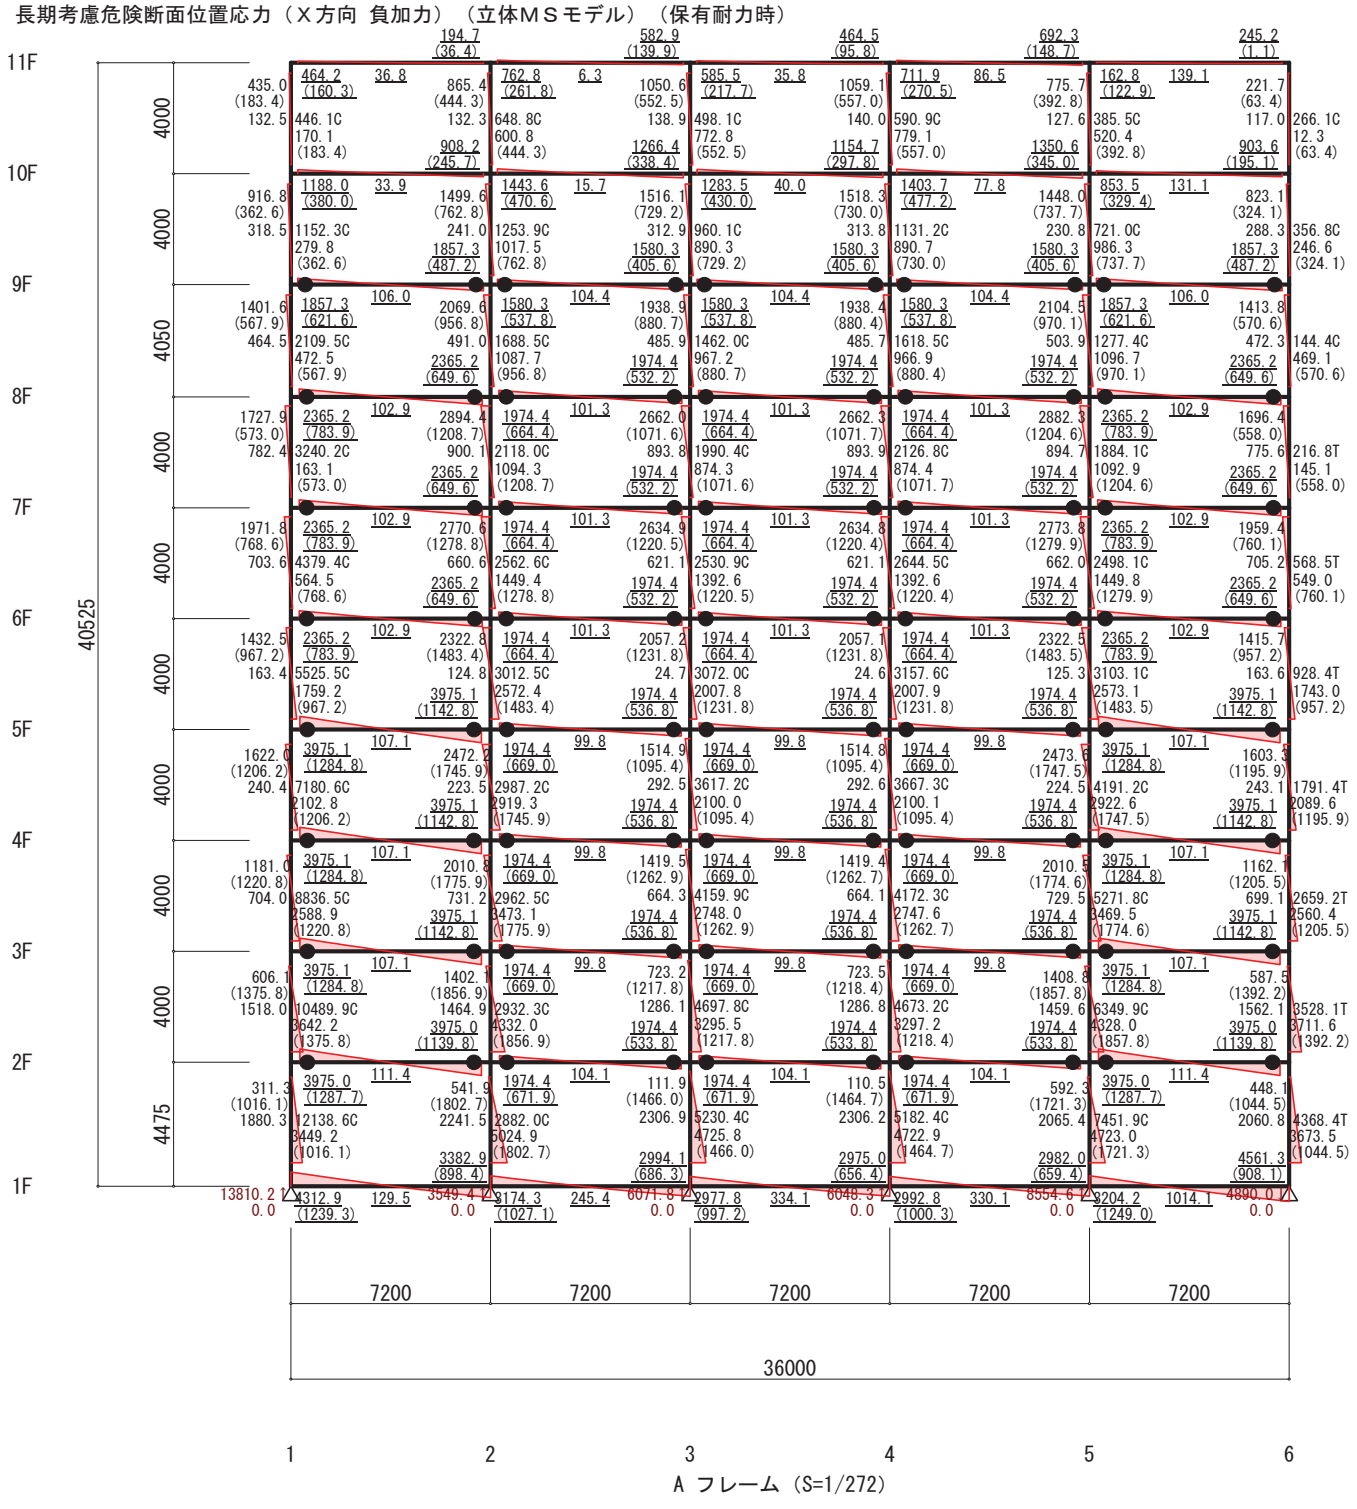

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

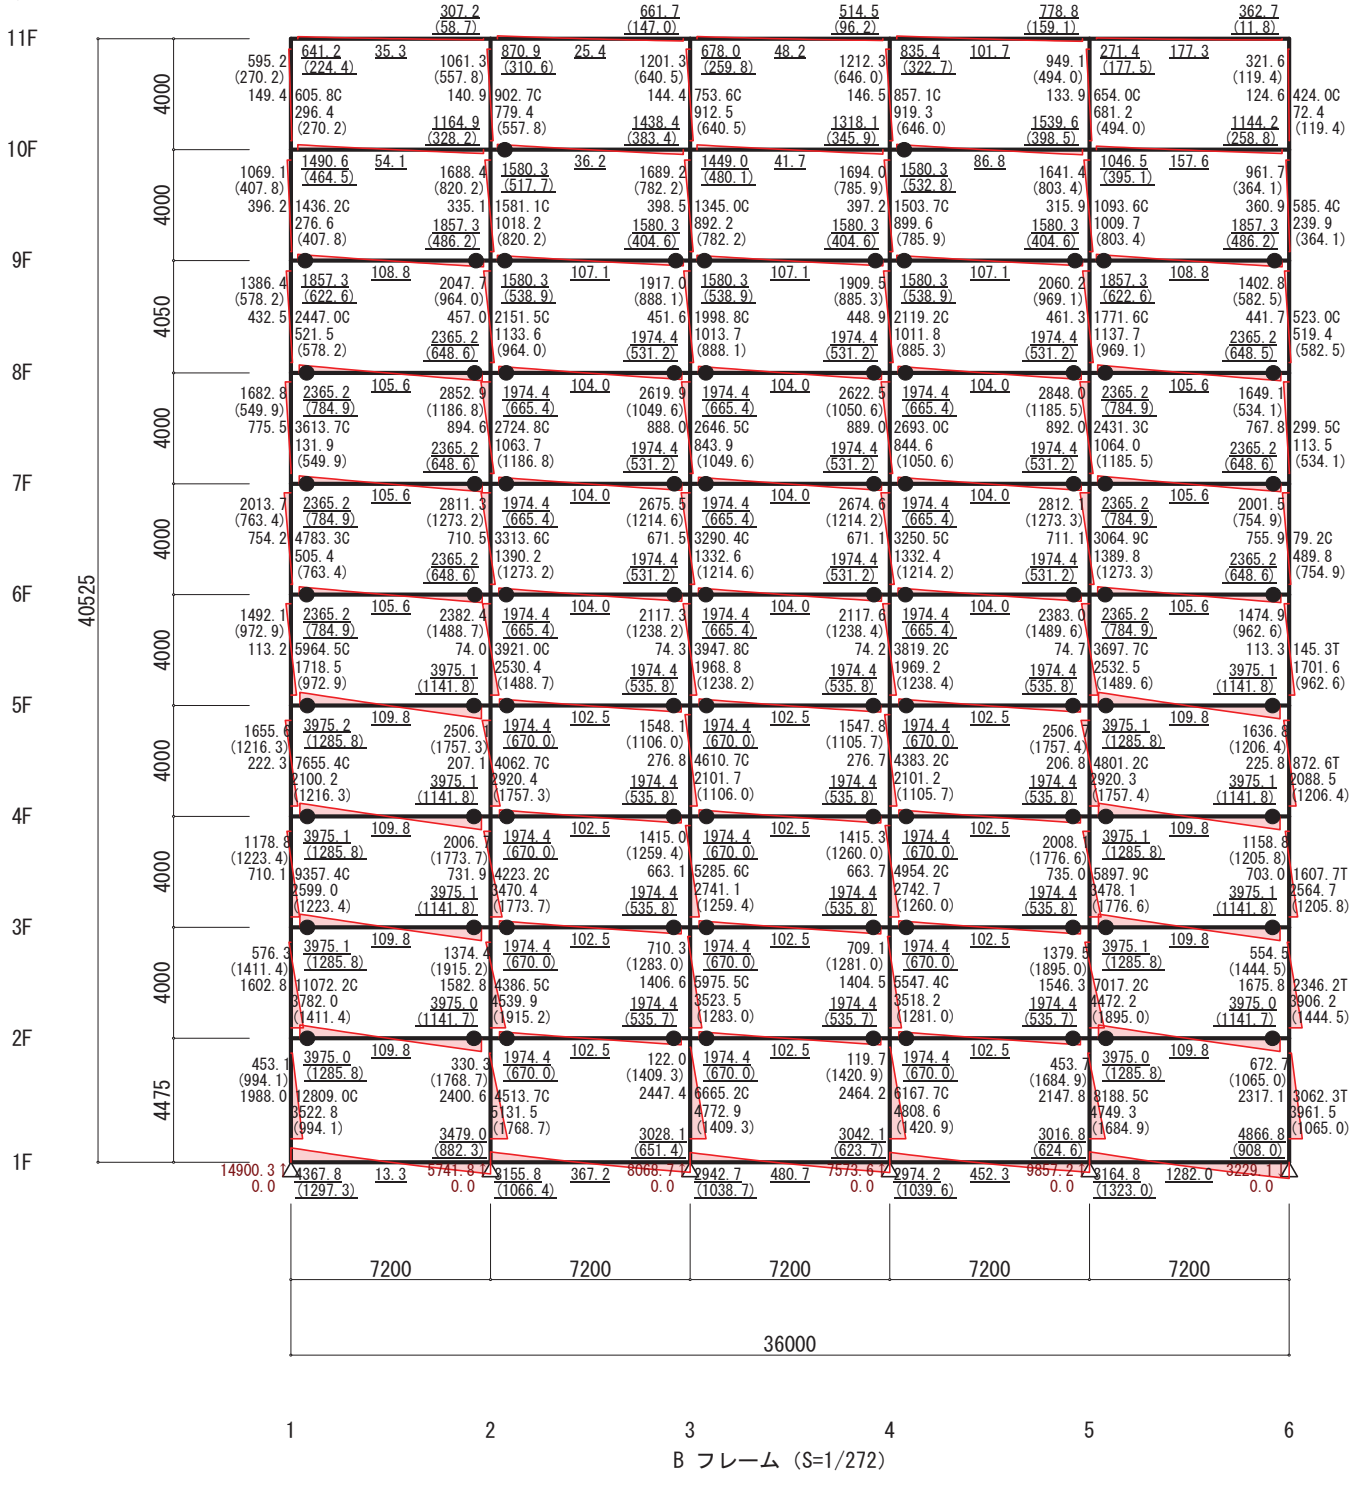

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

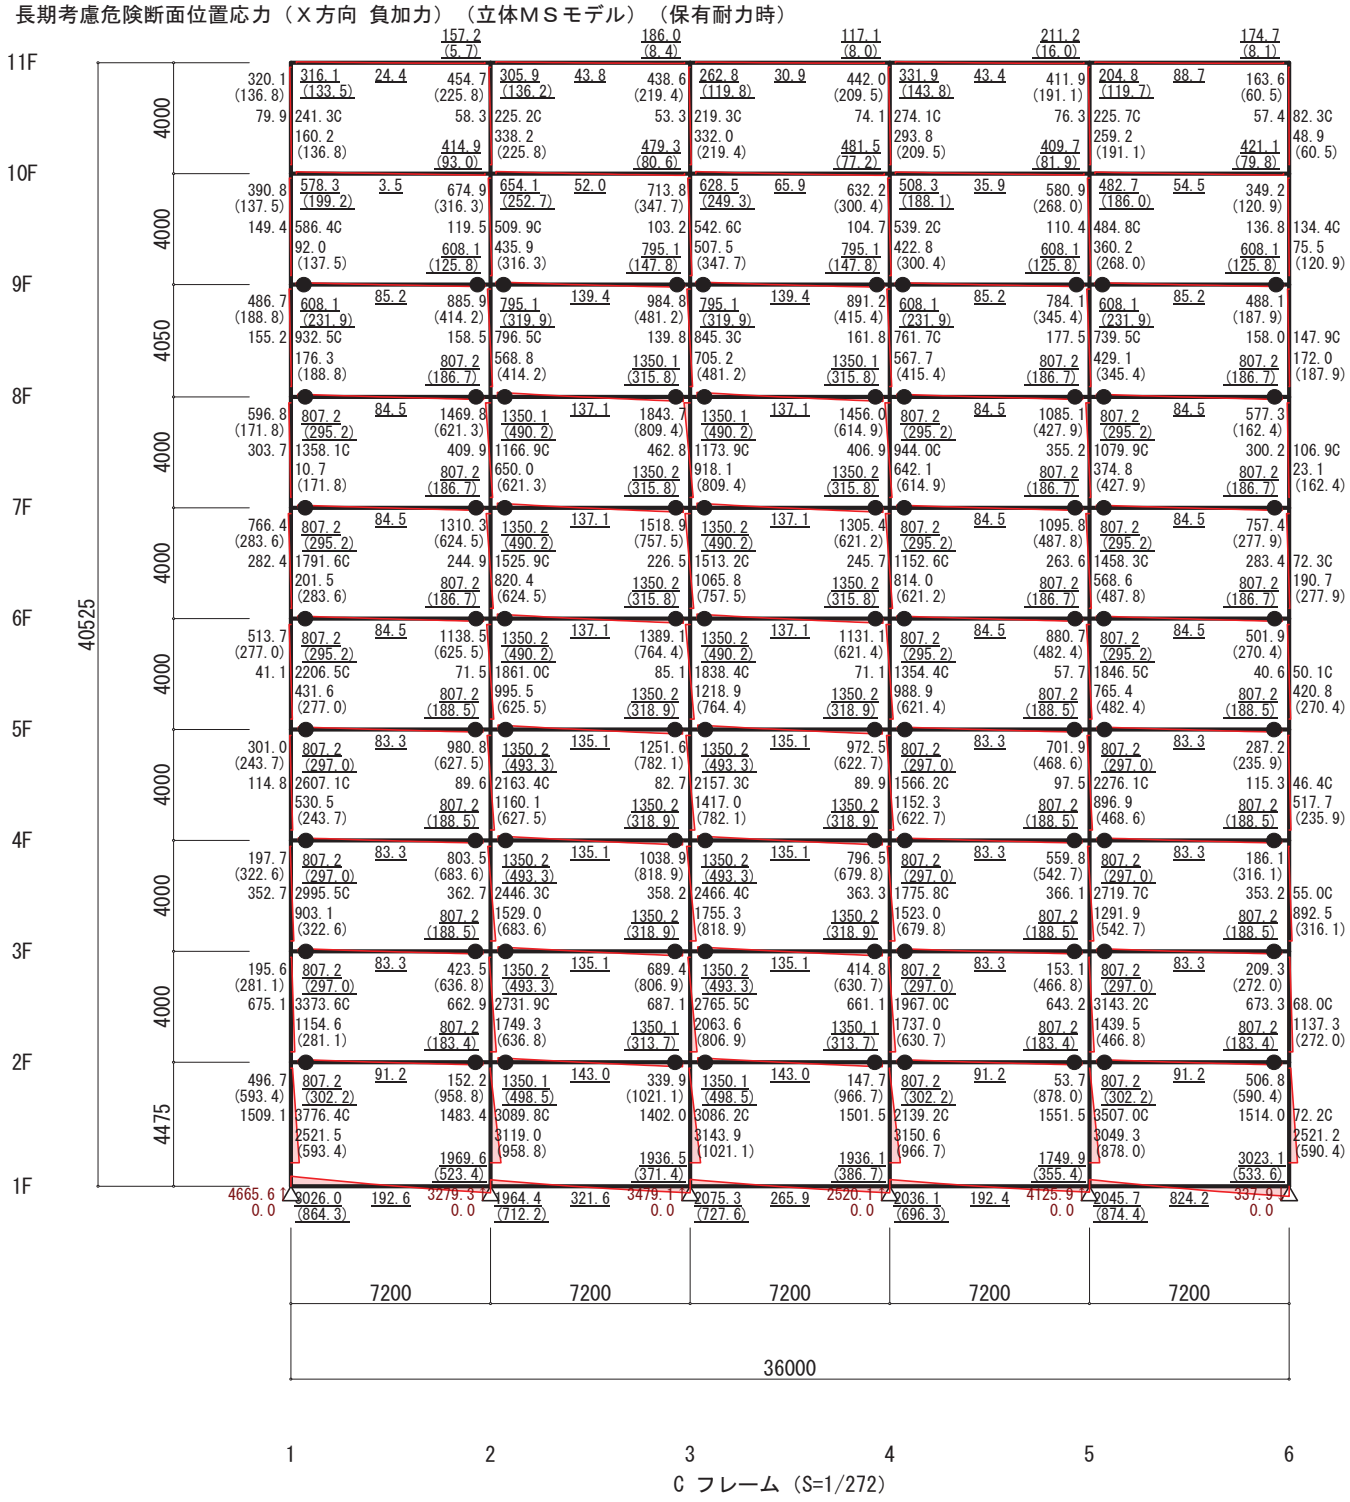

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

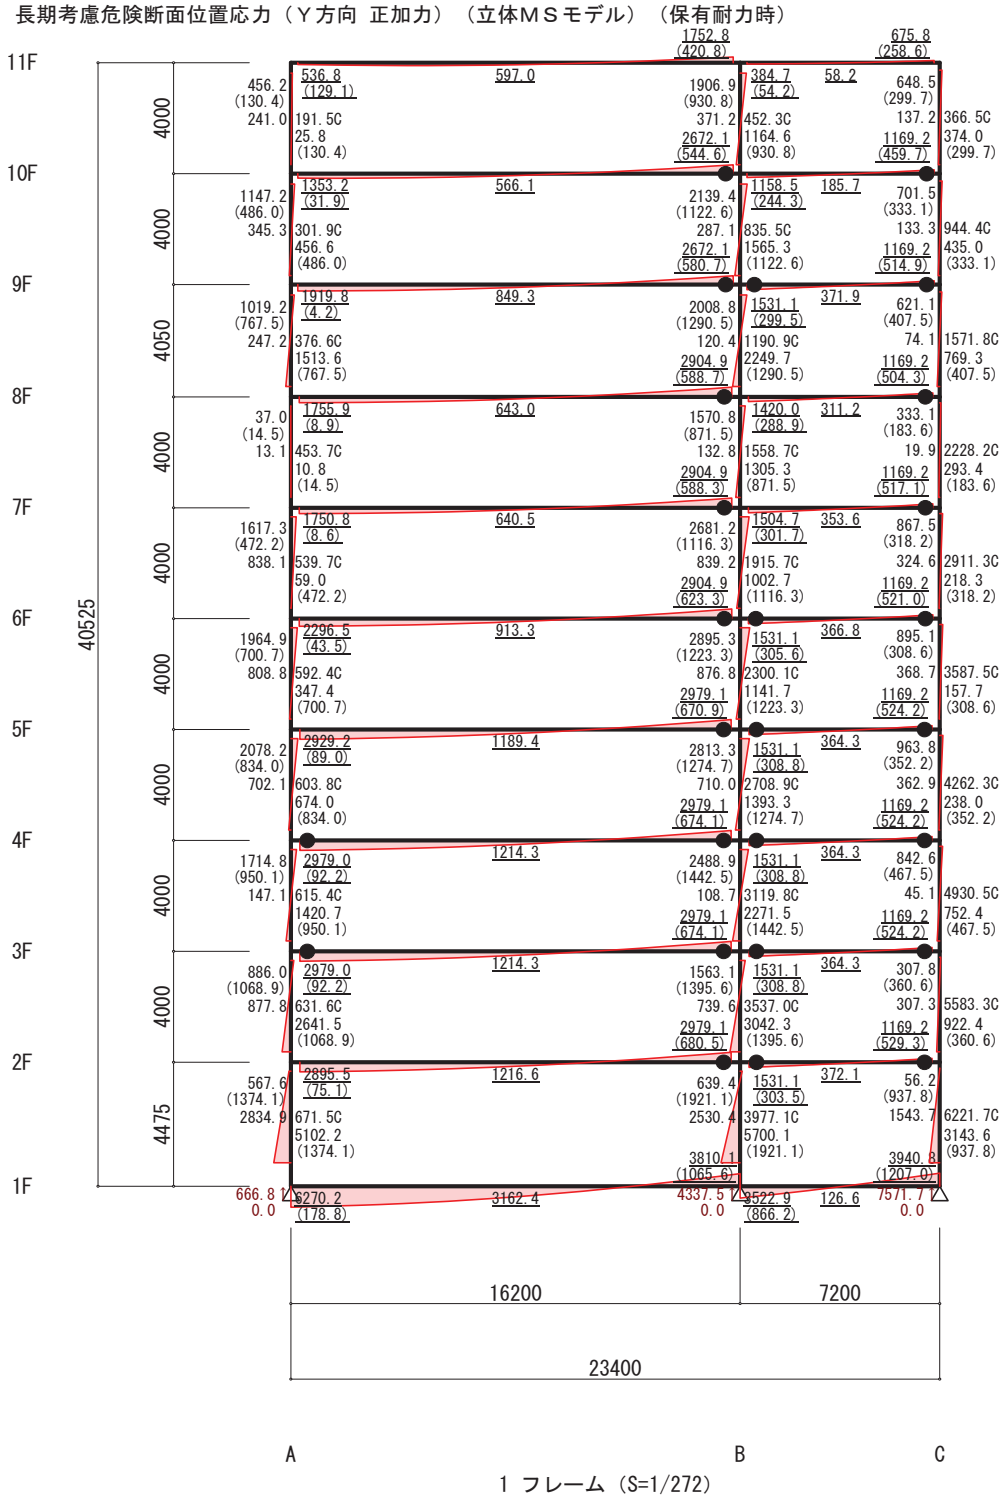

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

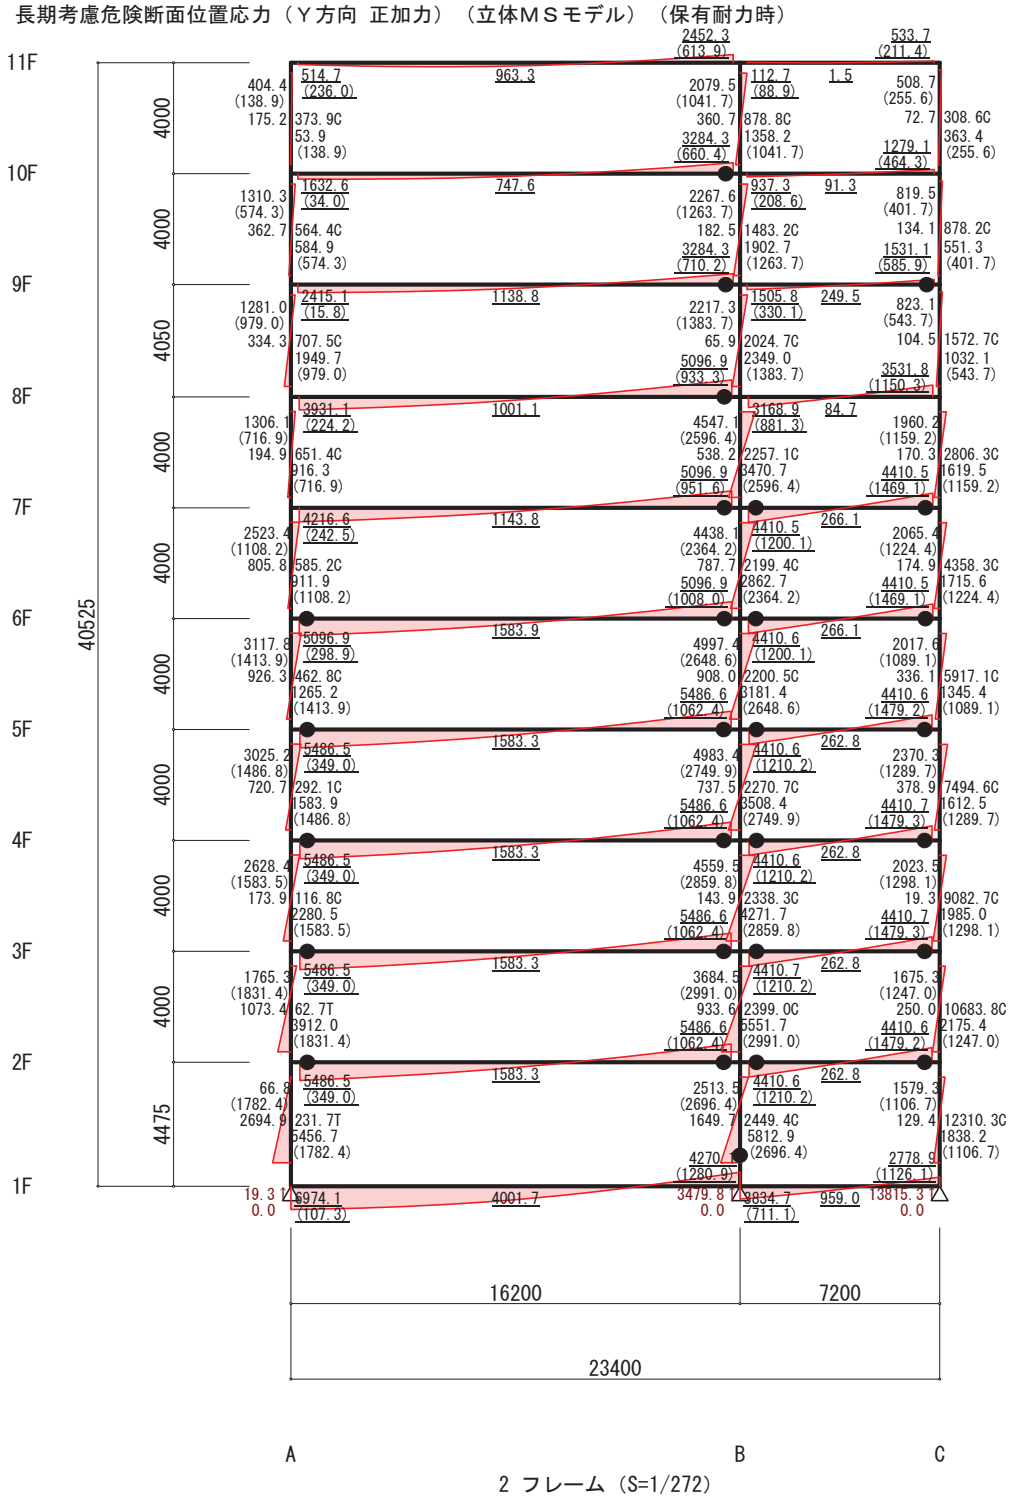

2 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

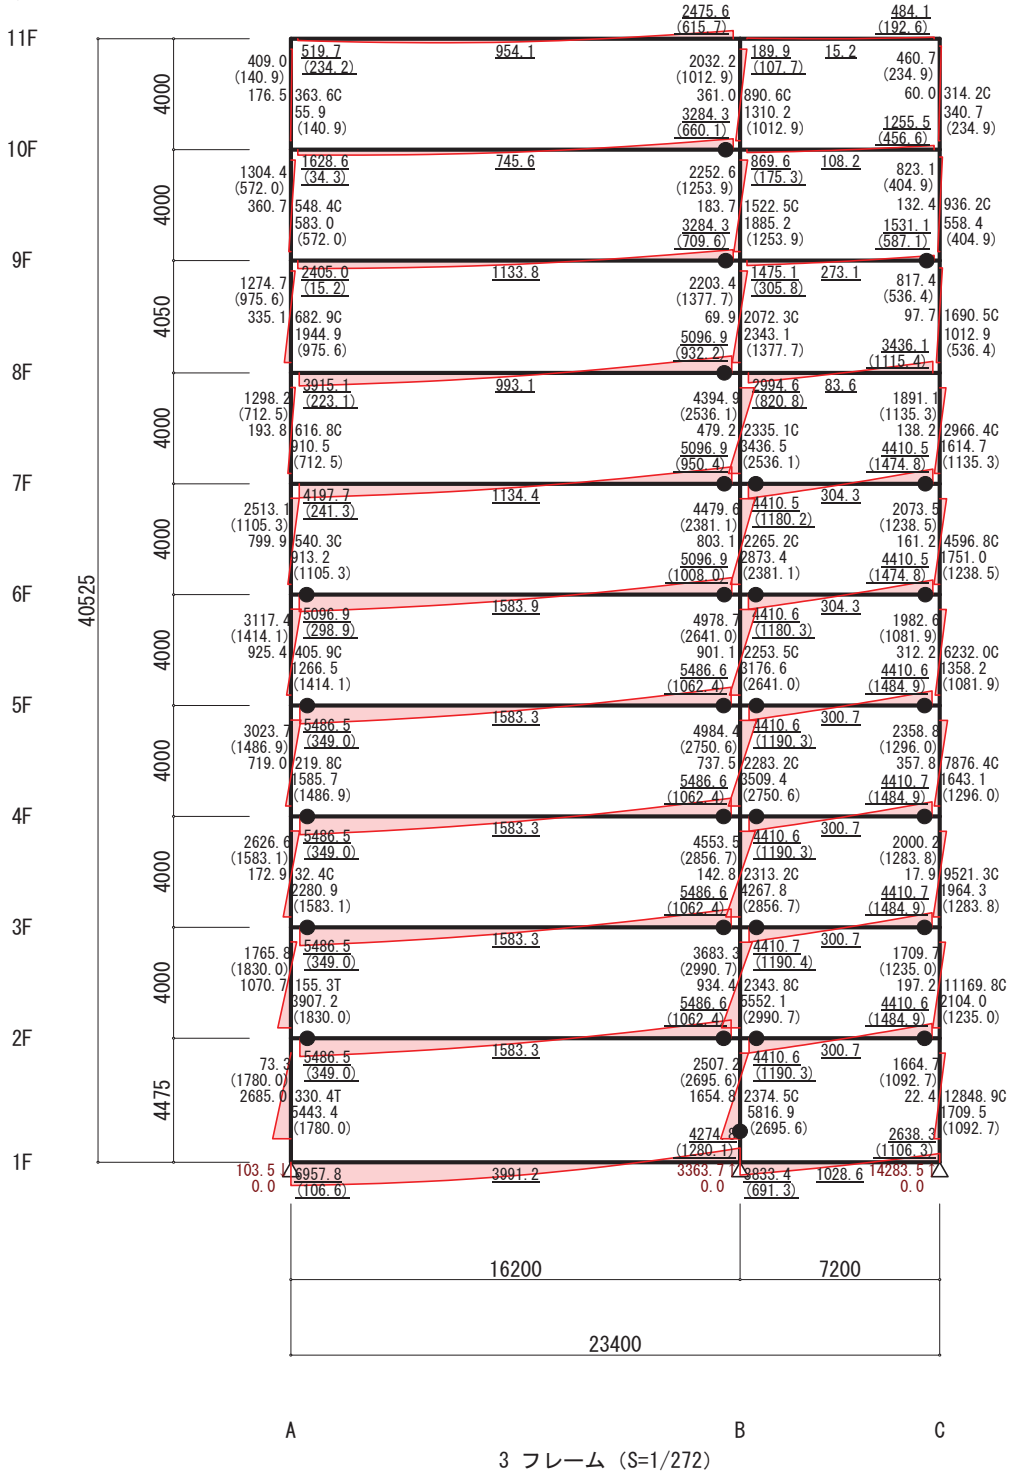

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

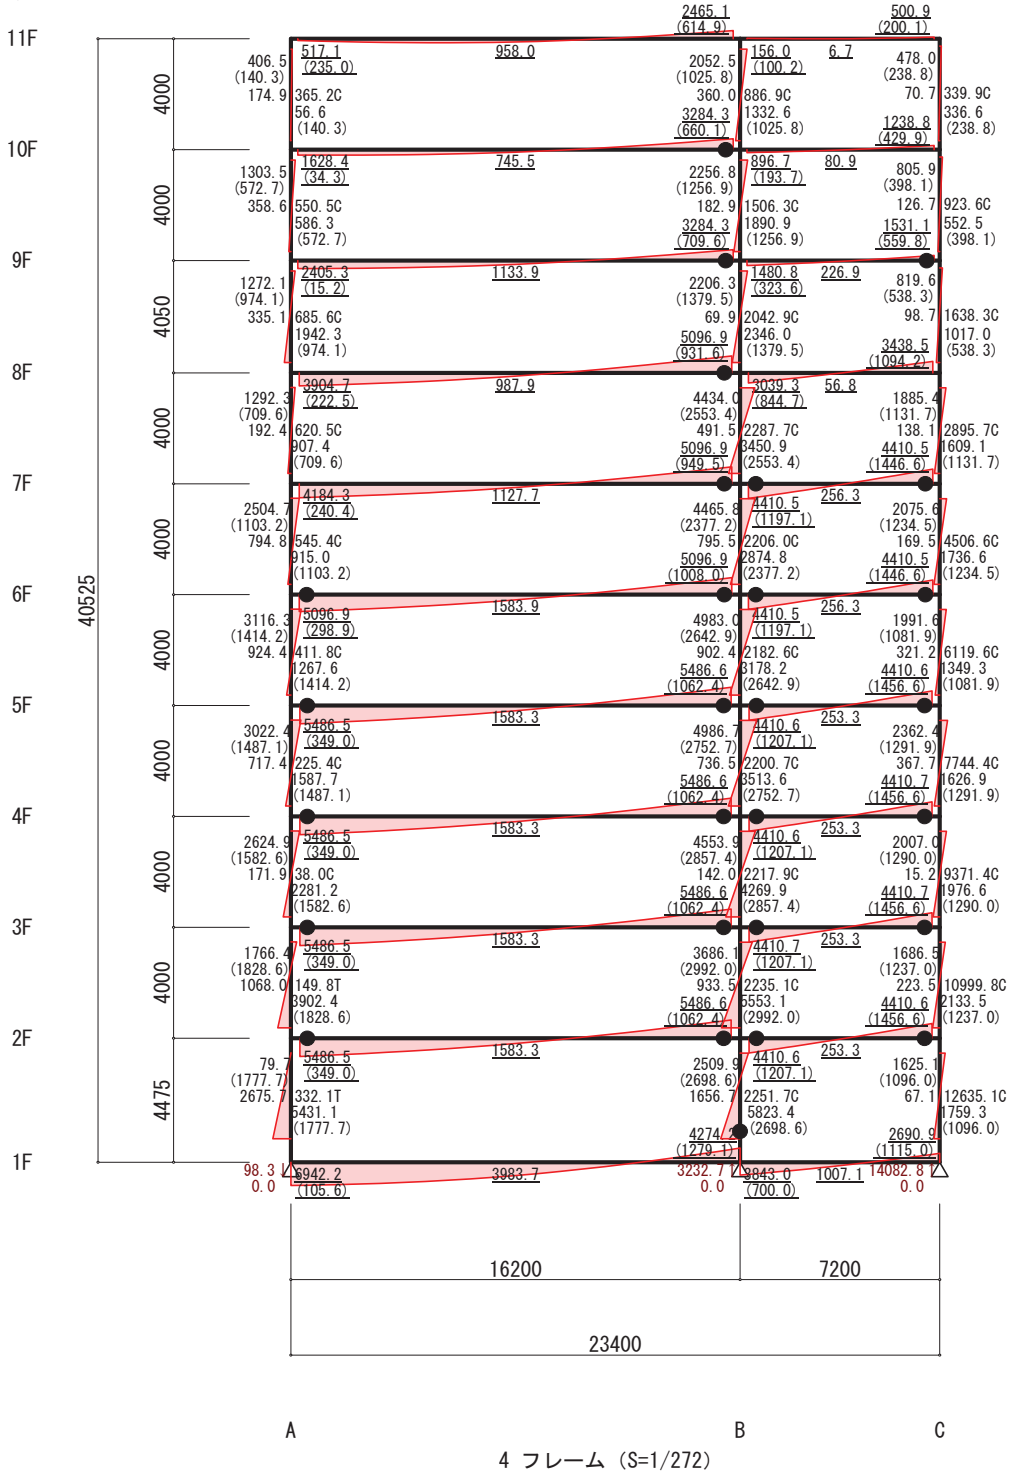

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

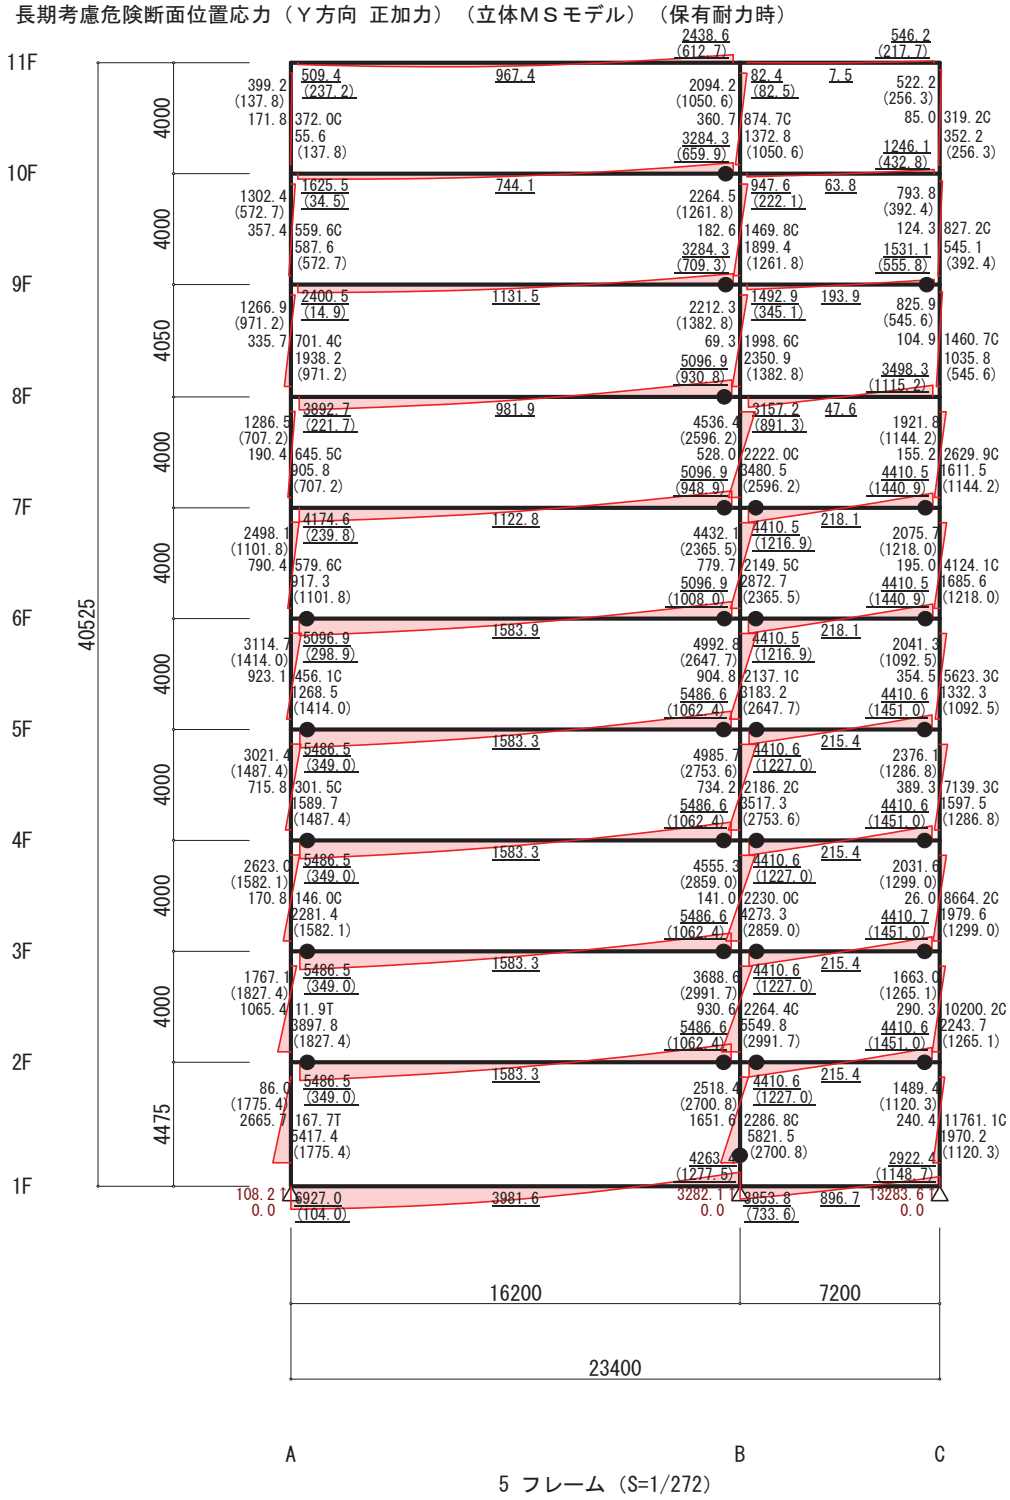

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

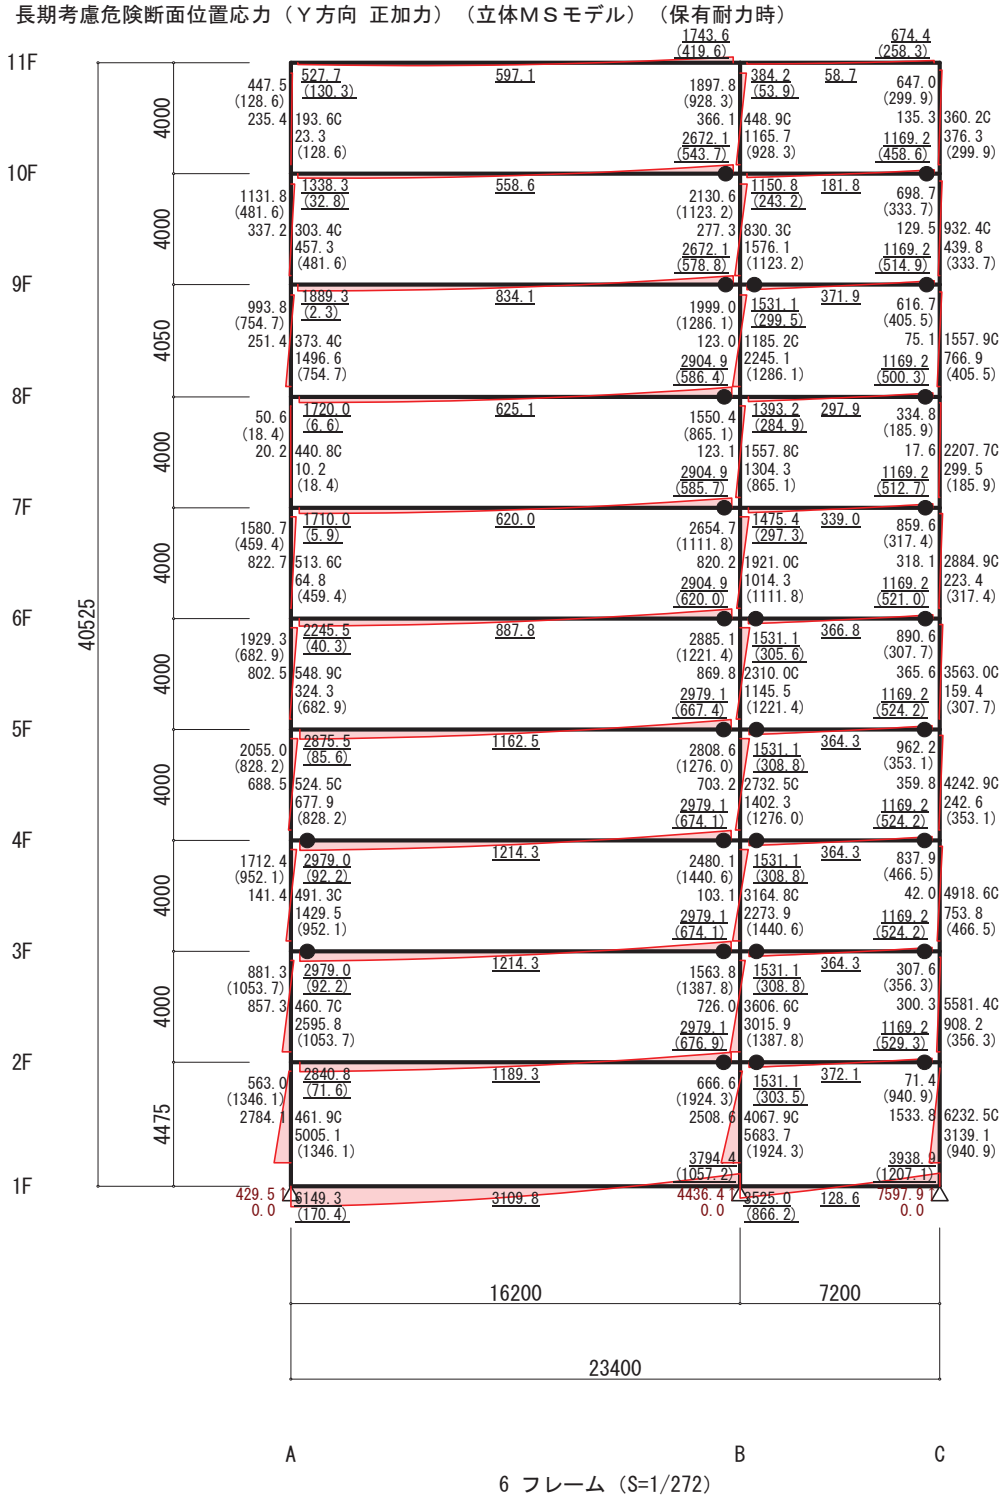

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

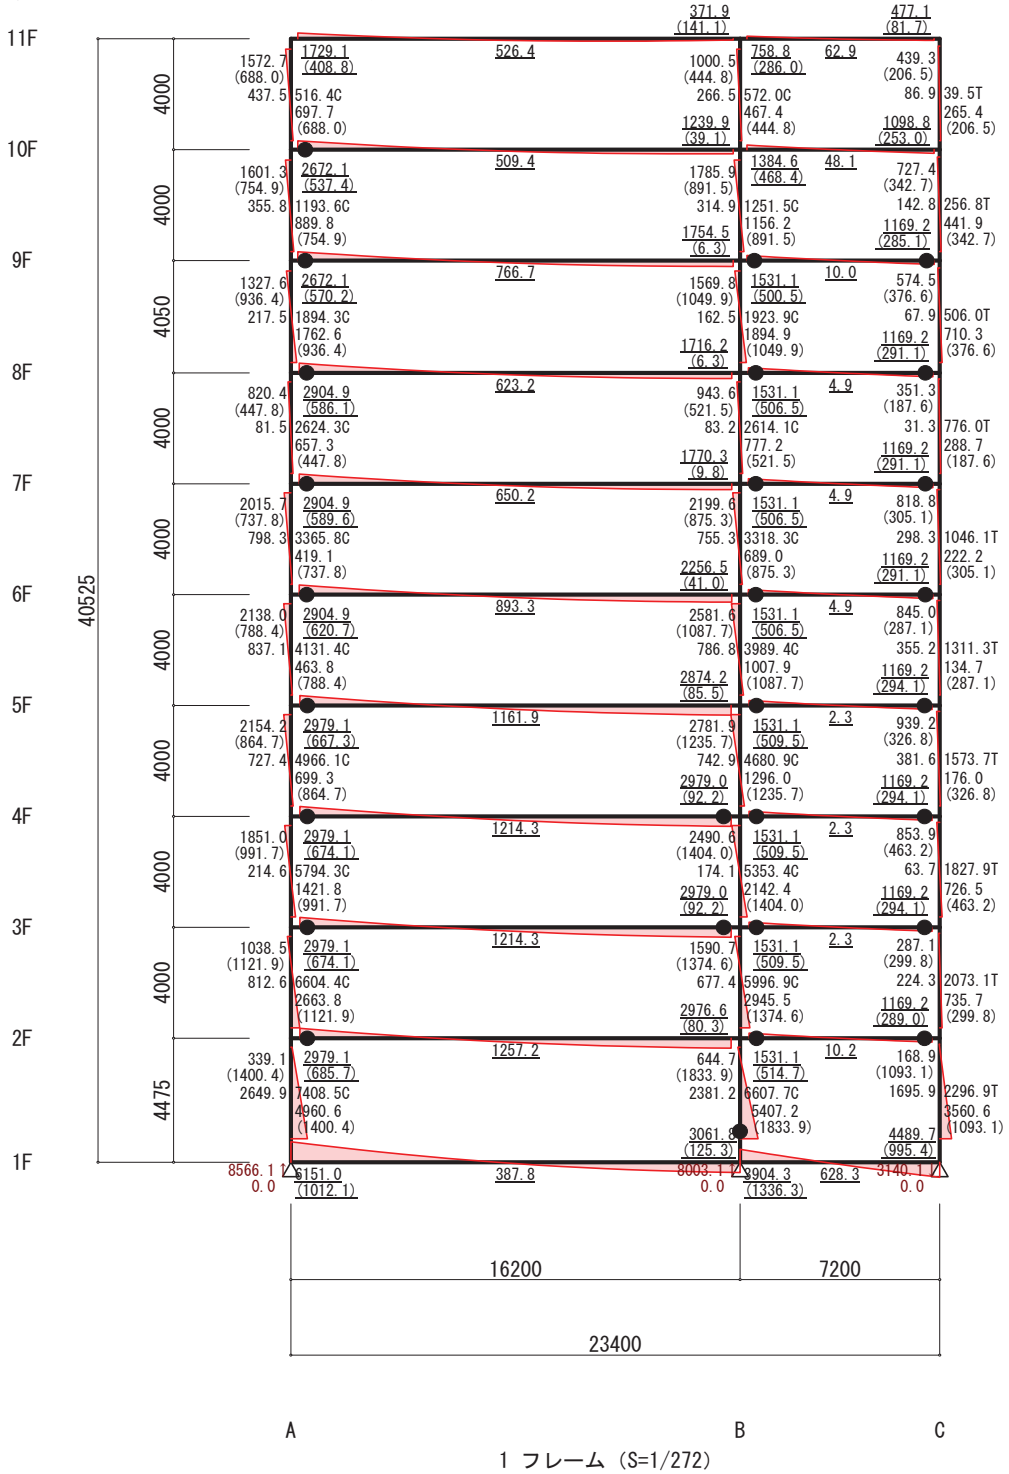

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

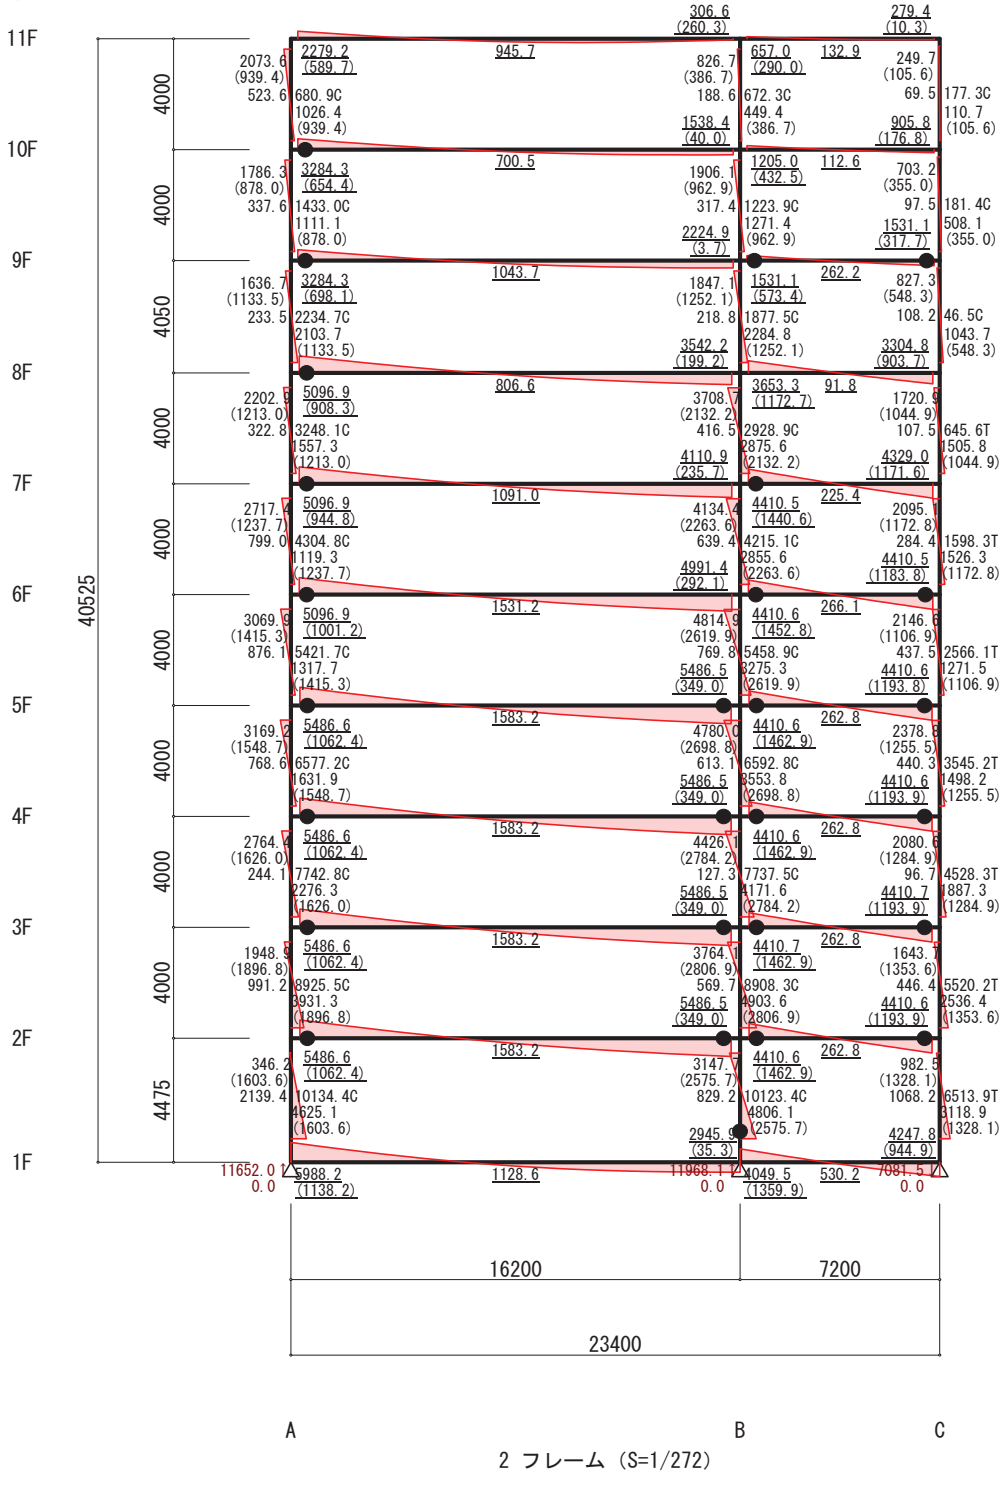

2 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

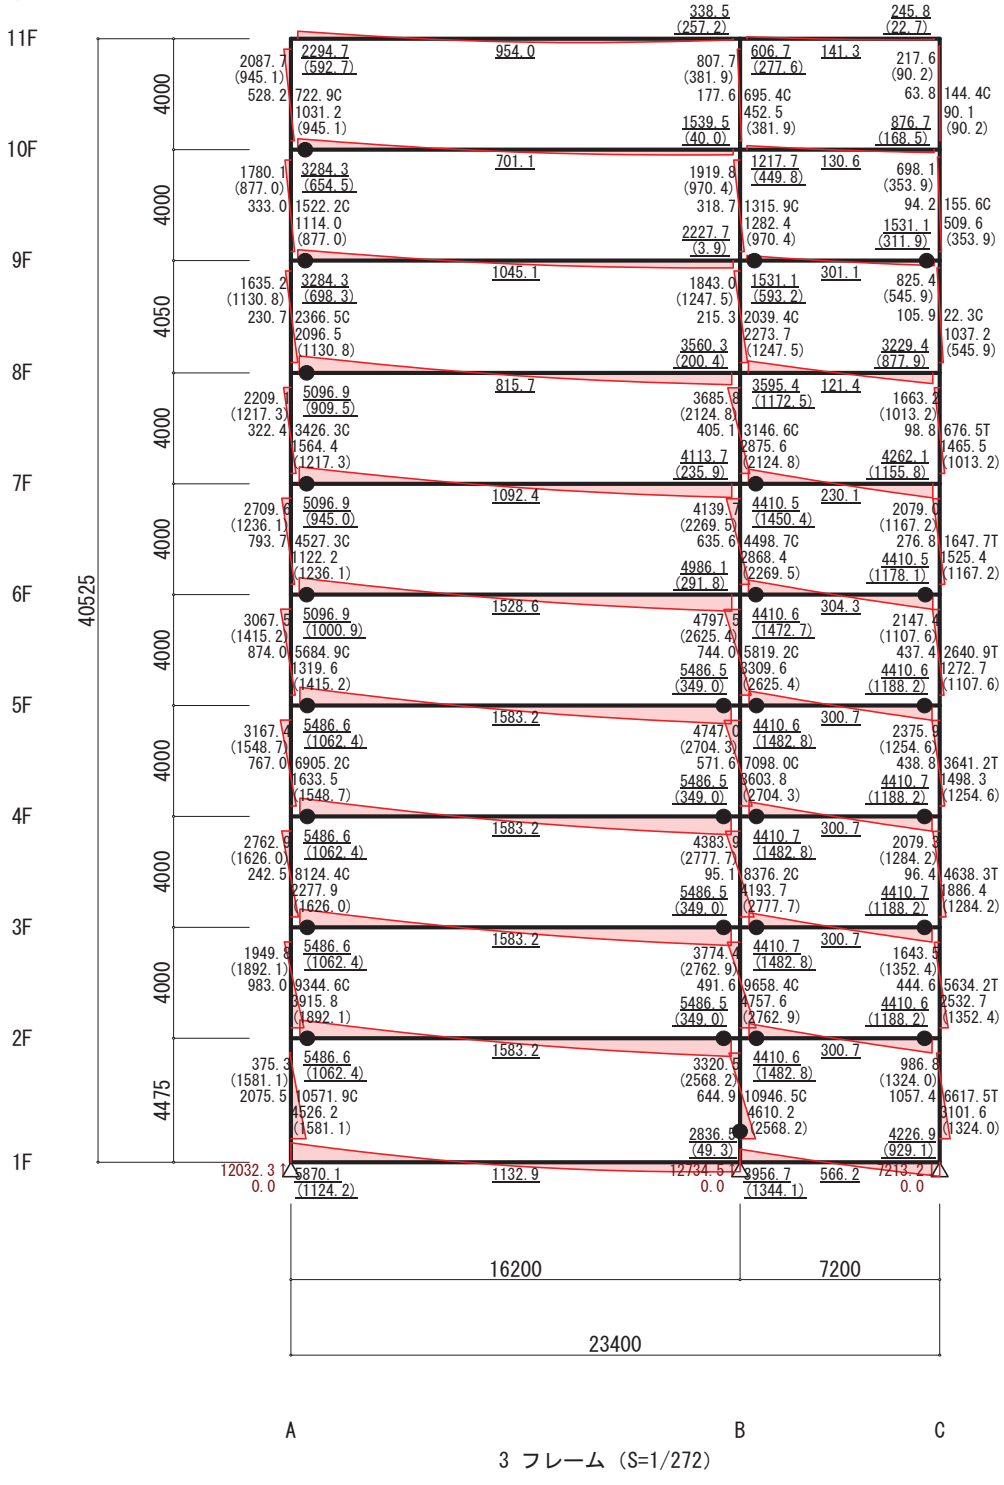

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

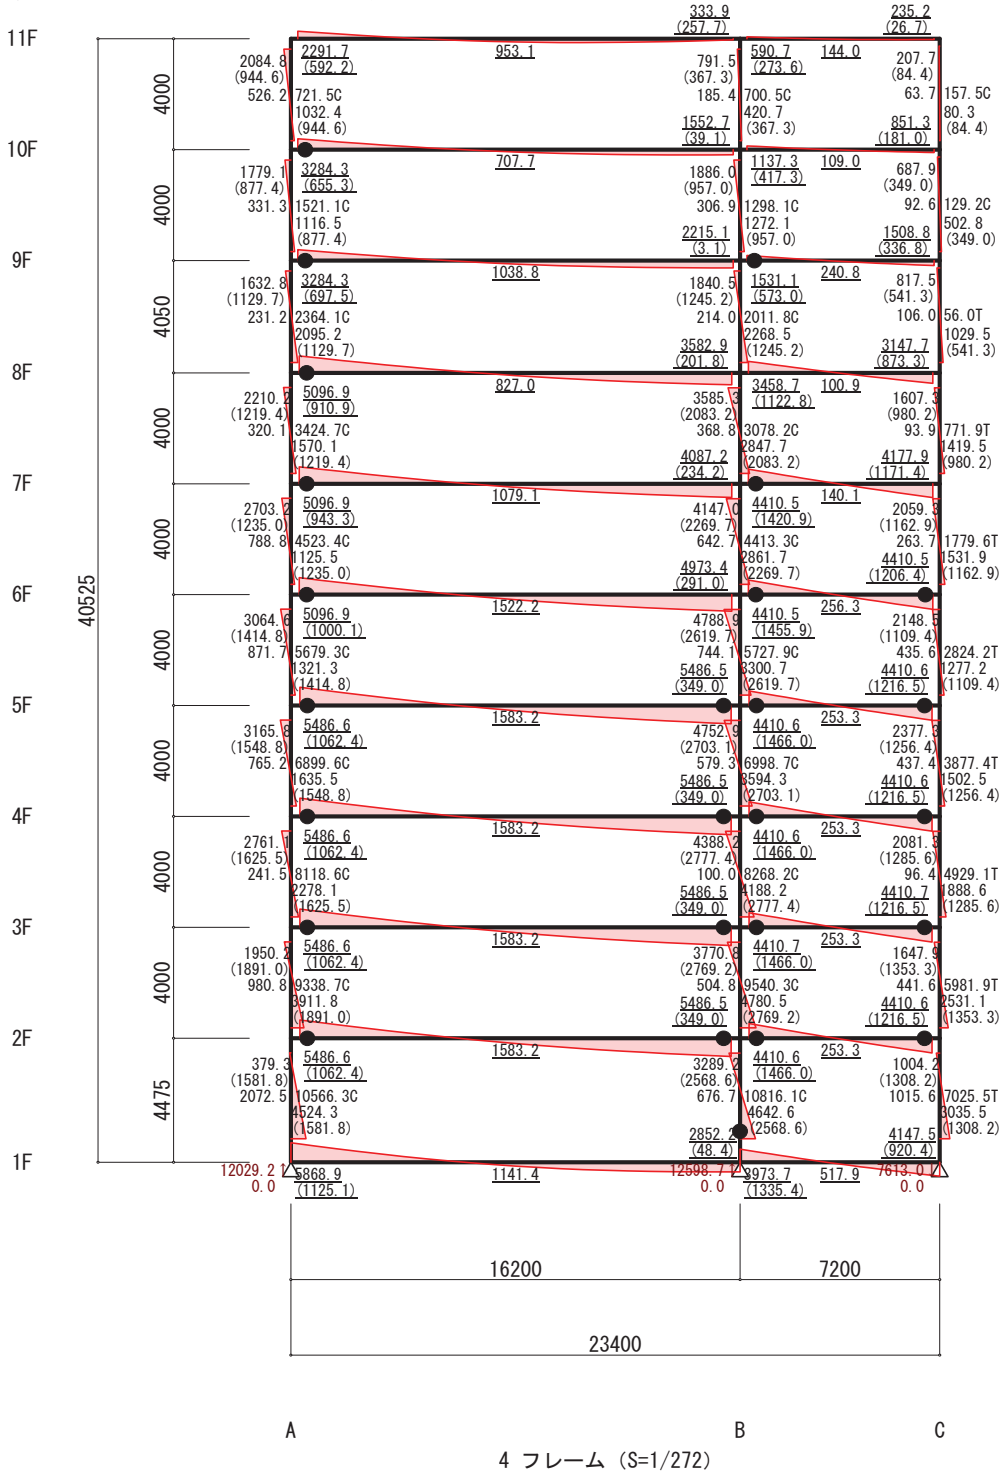

4 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

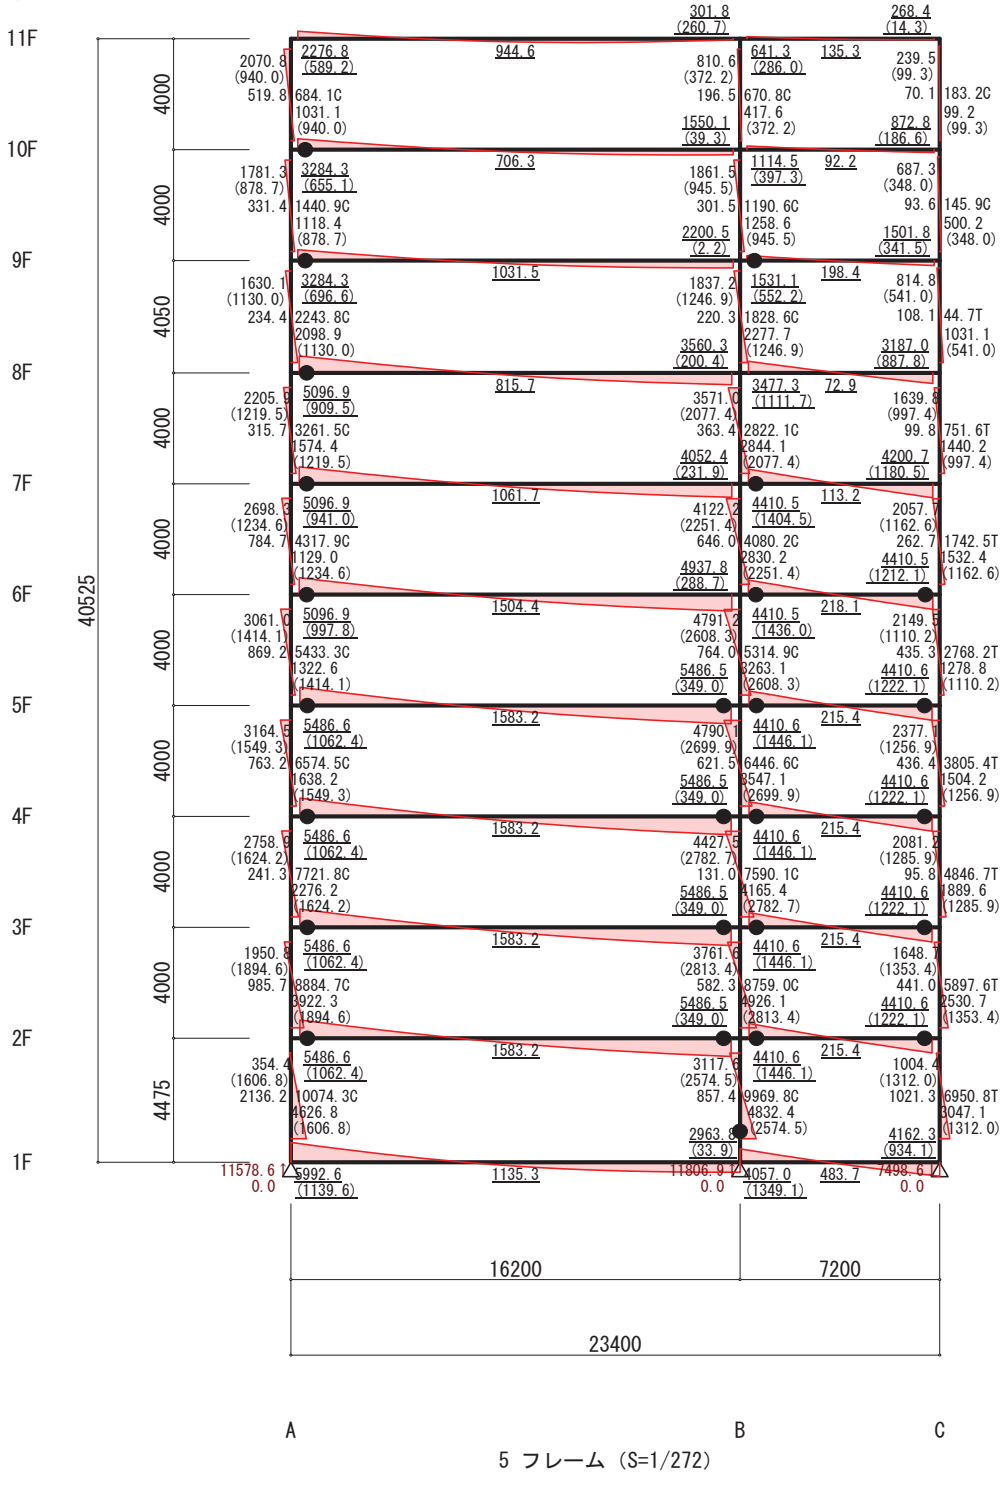

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

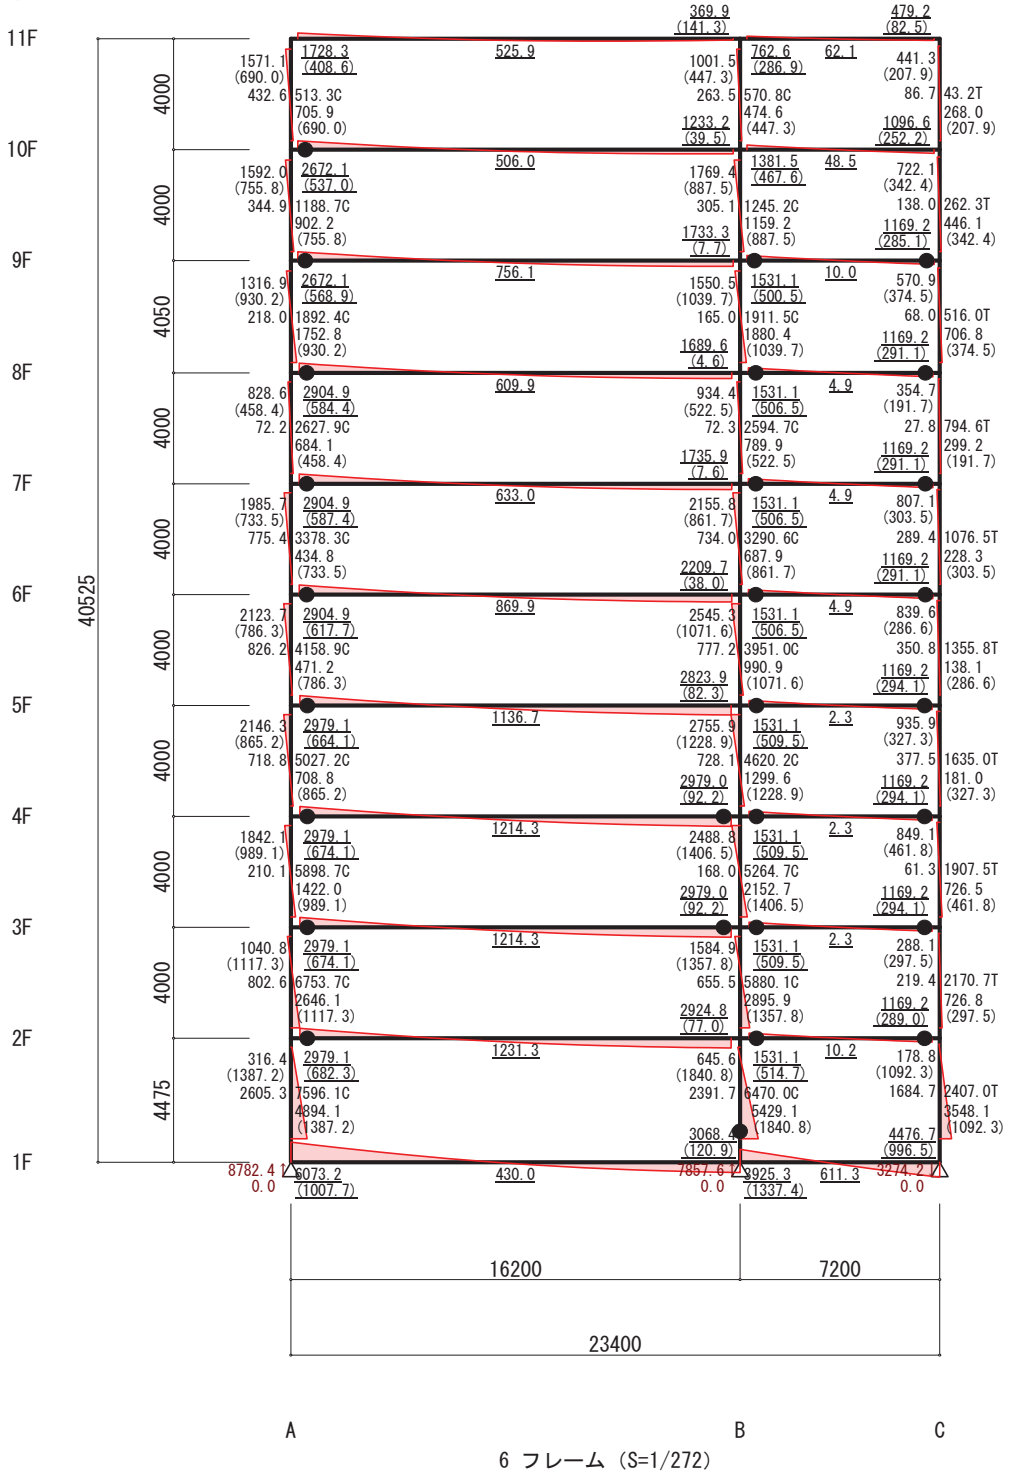

6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

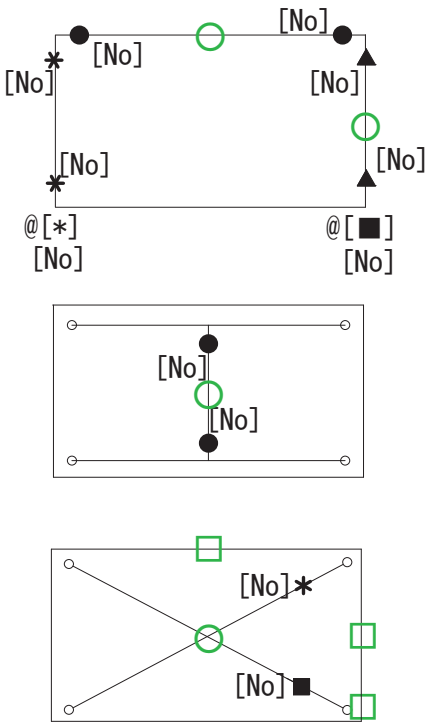

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
∗　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、∗:圧壊

○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

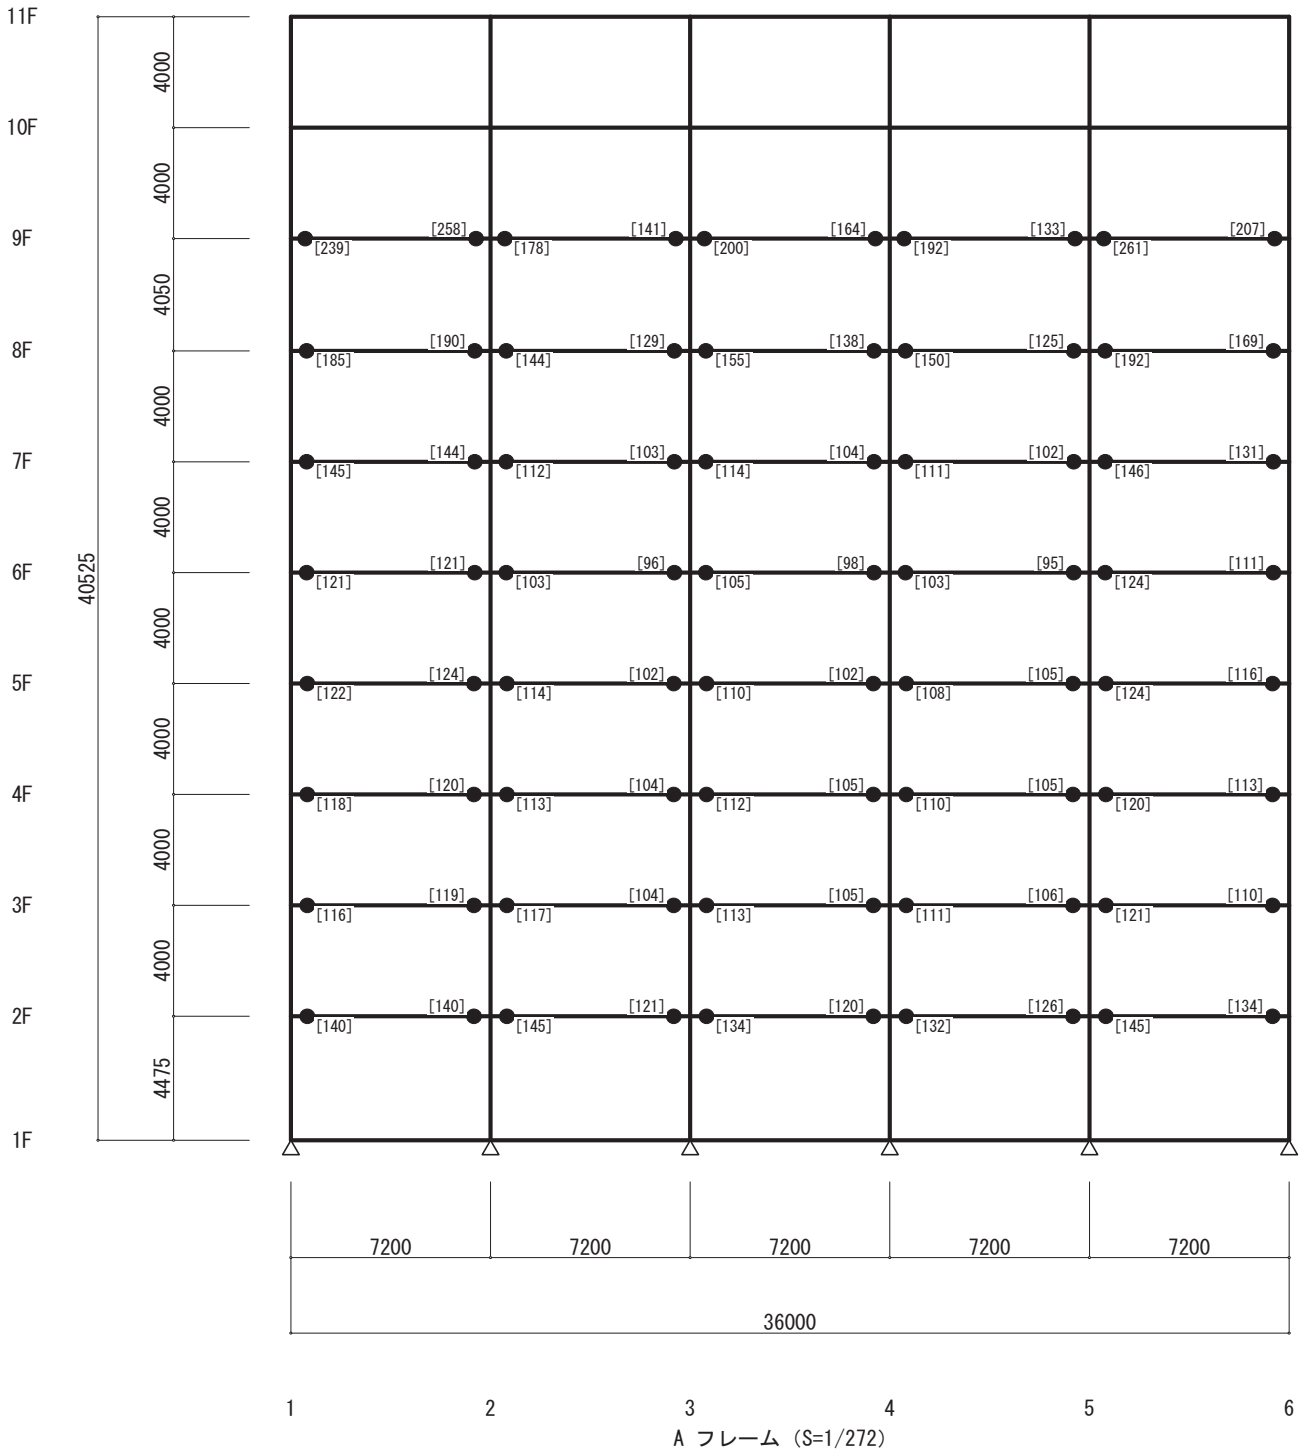

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

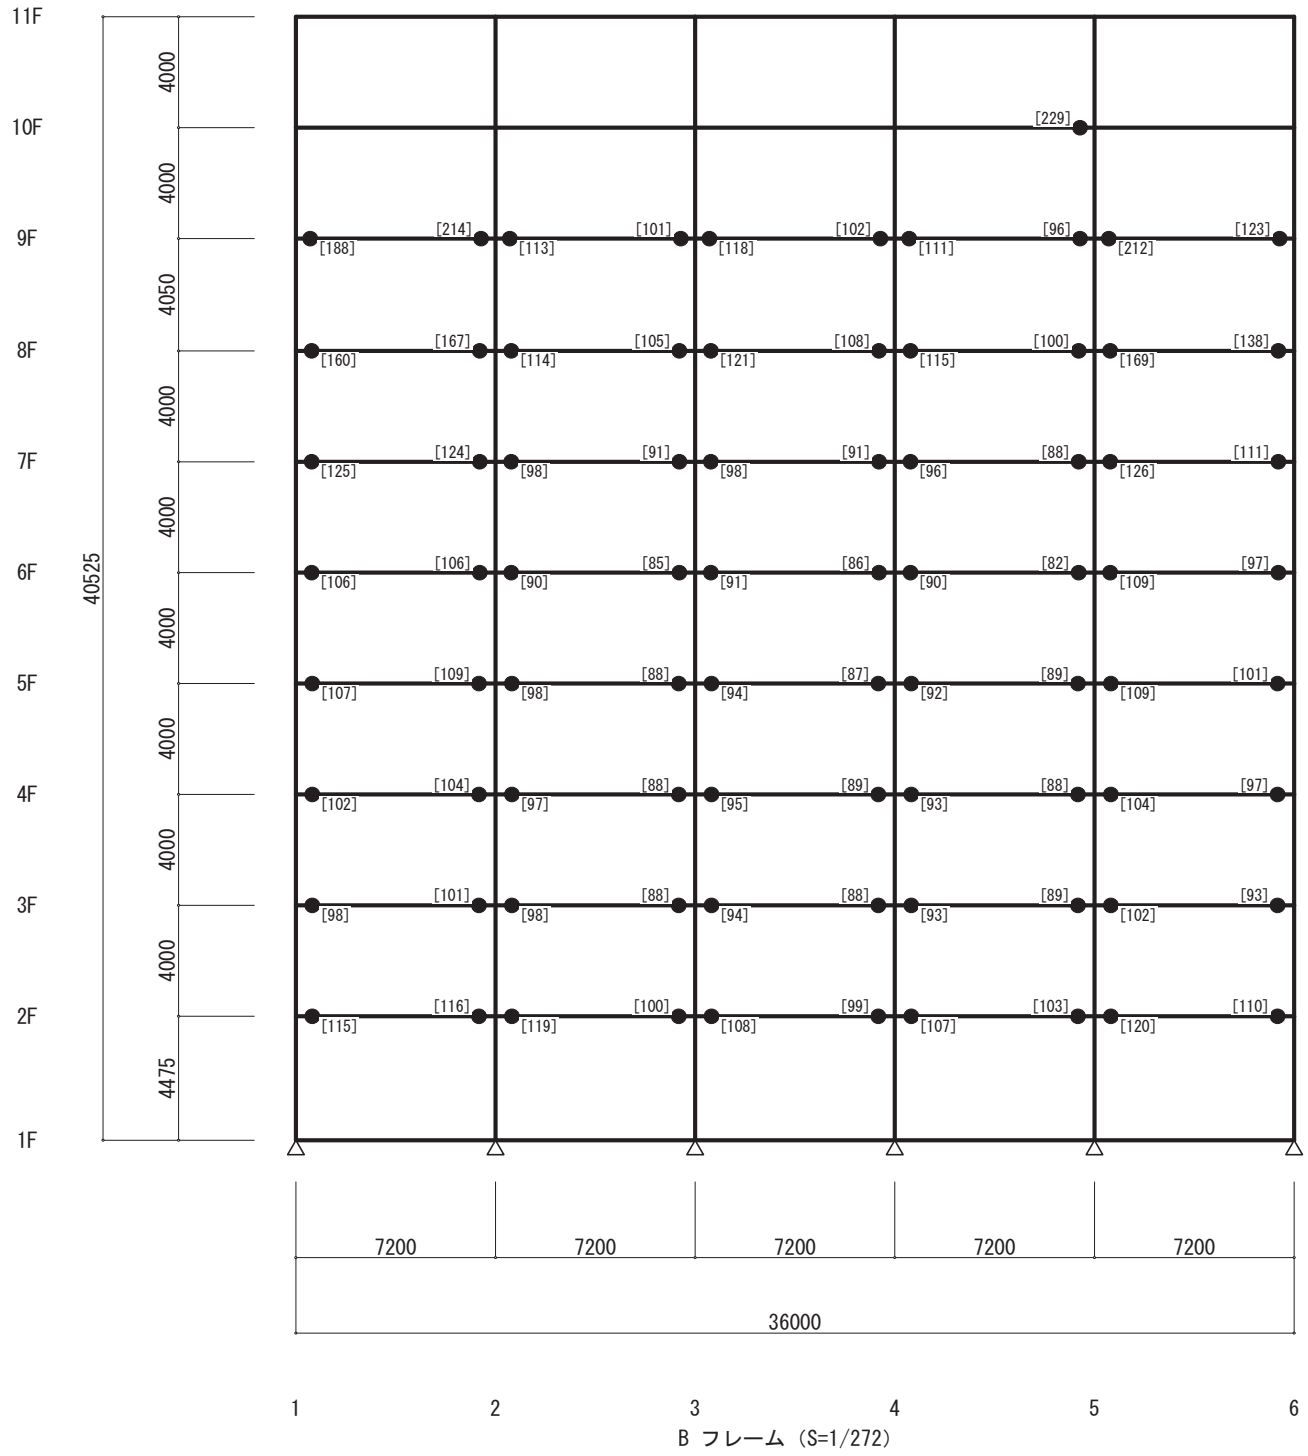

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

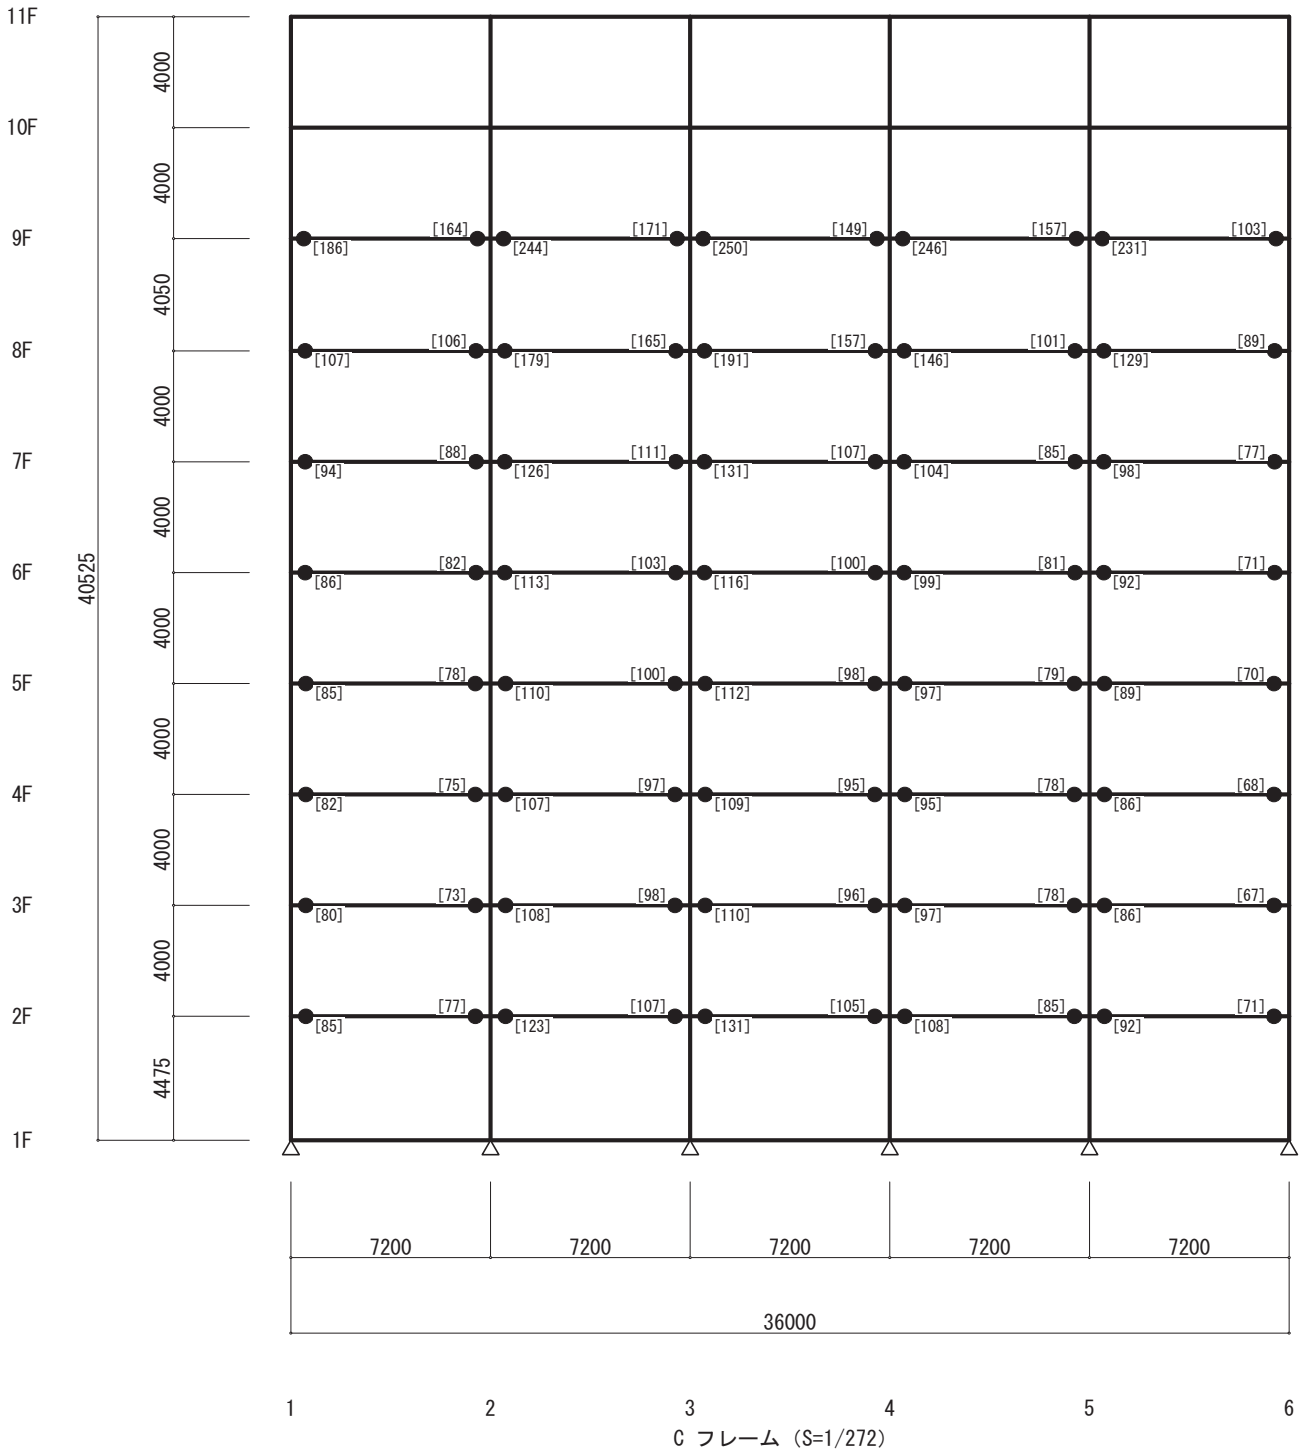

C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

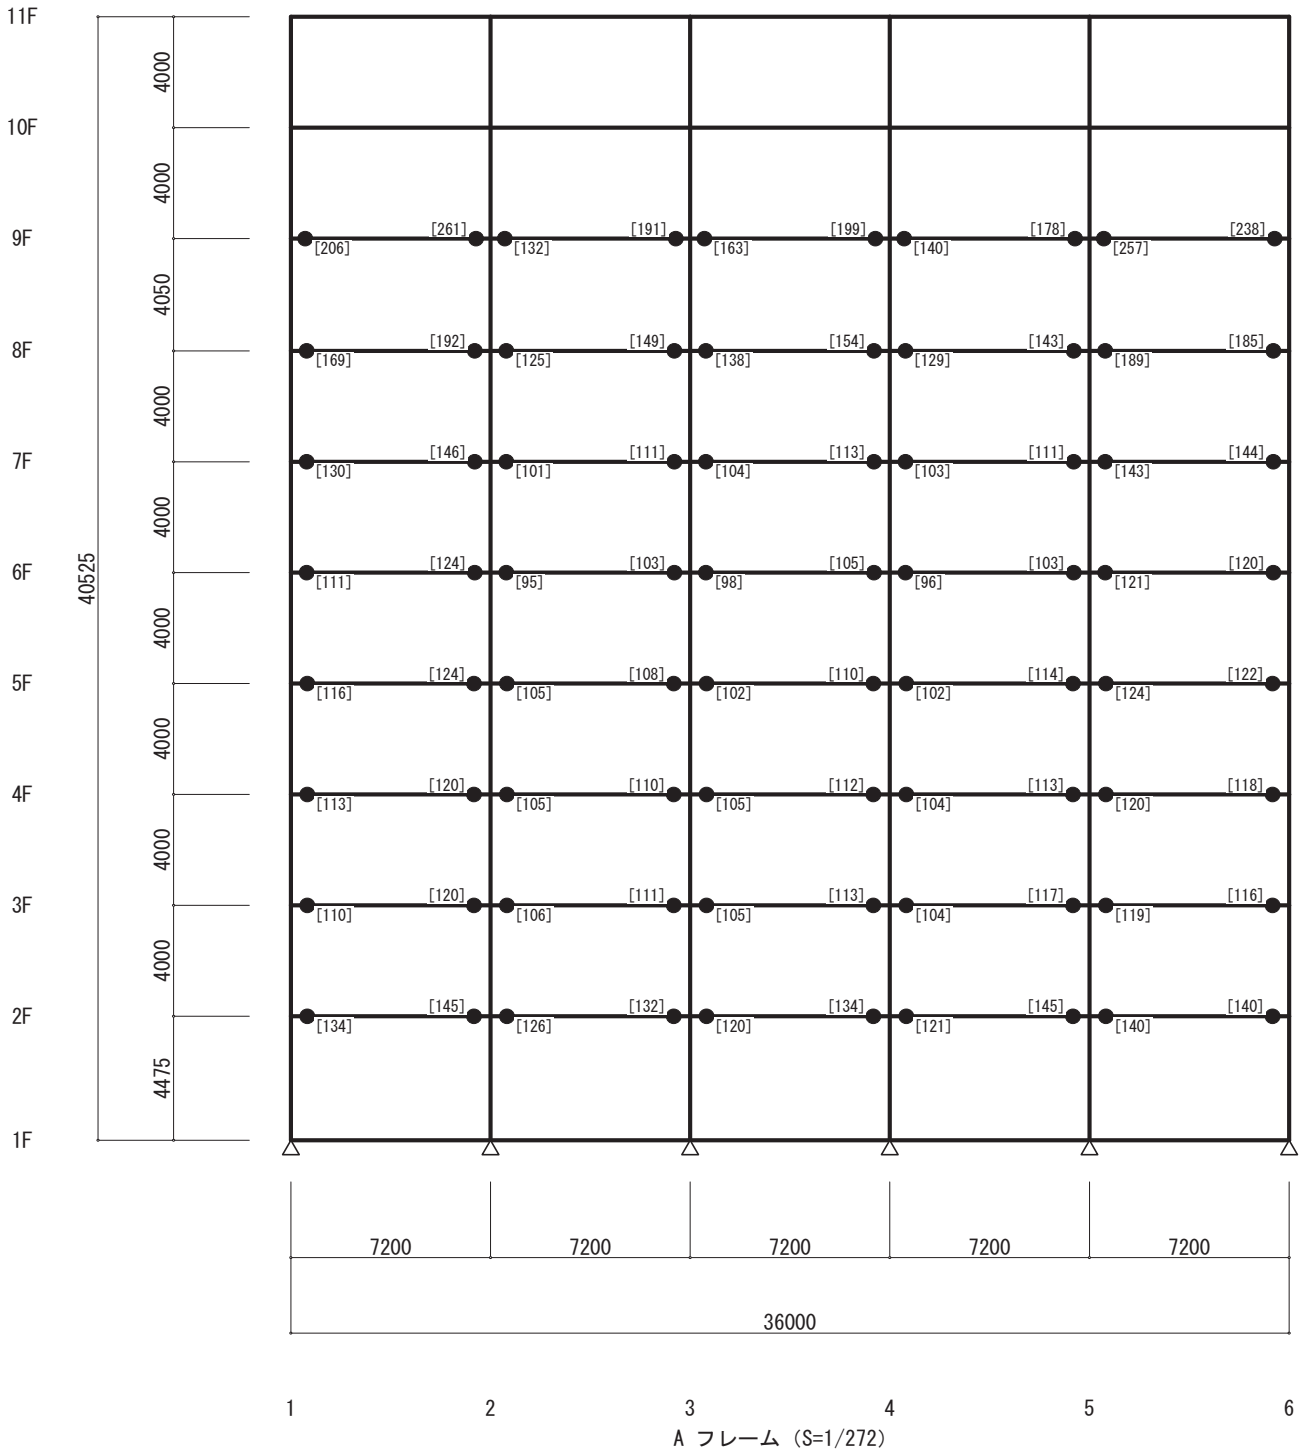

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

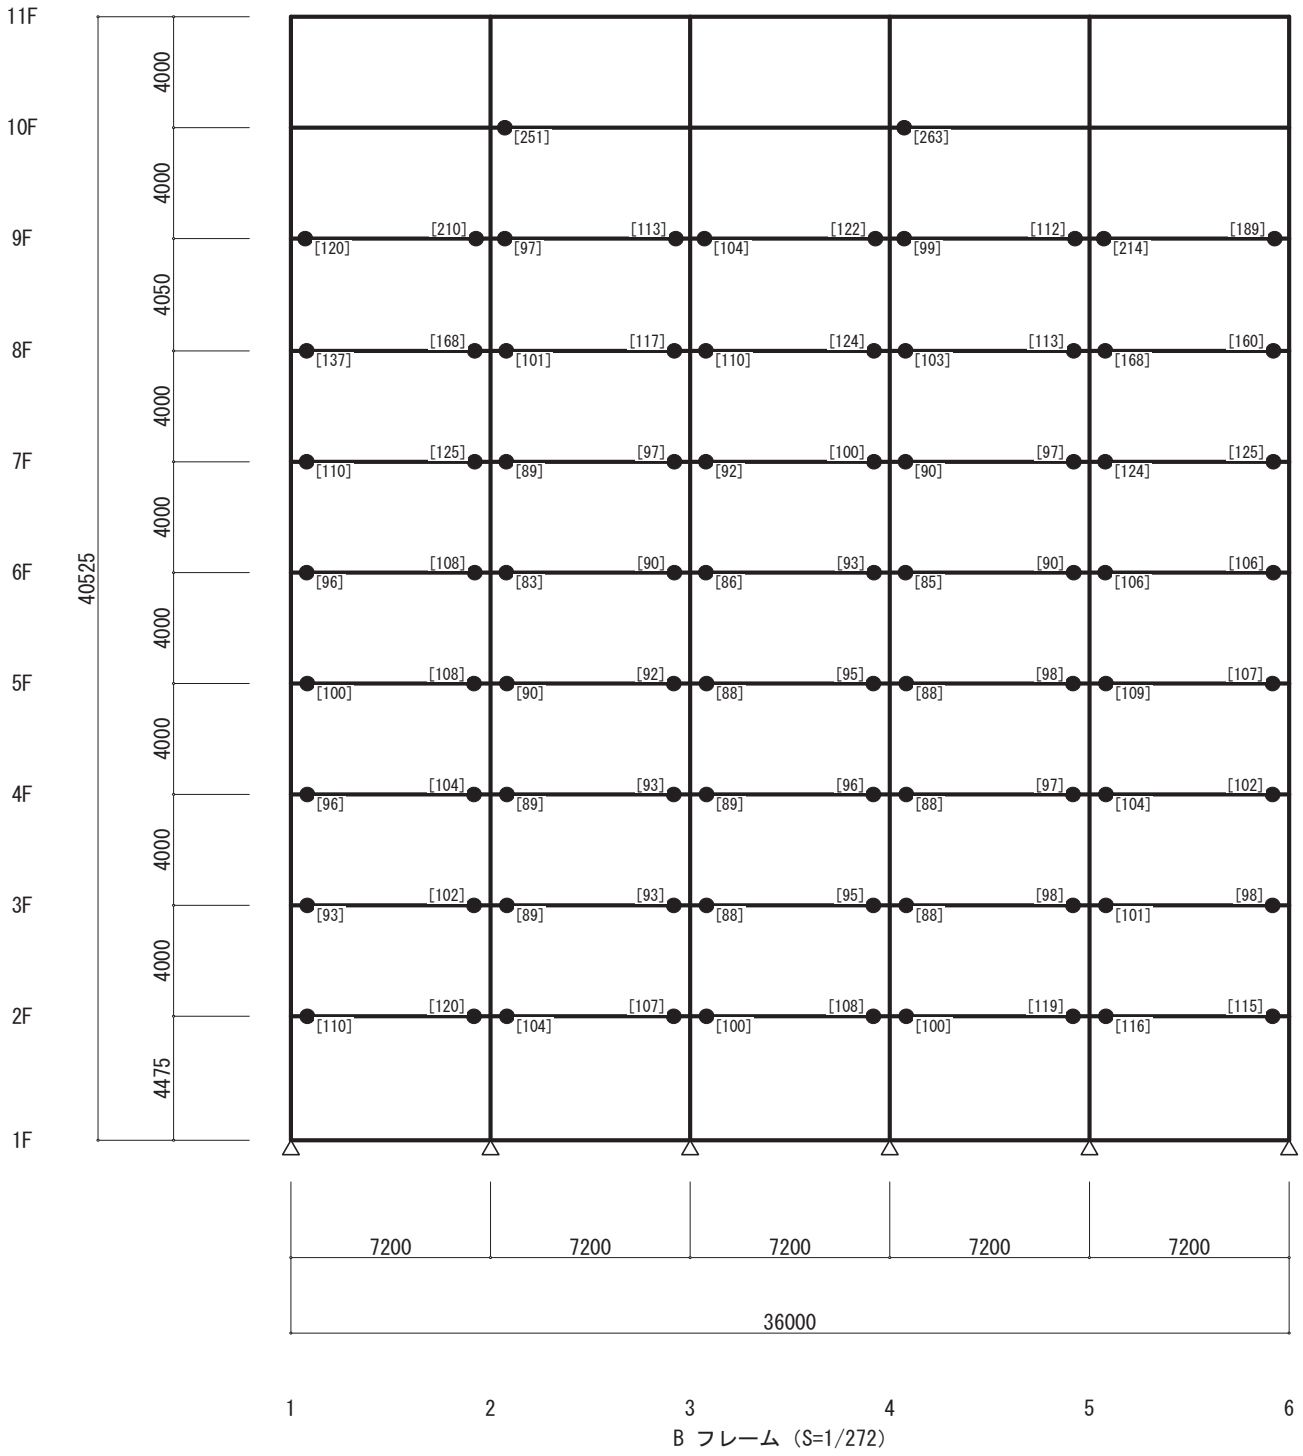

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

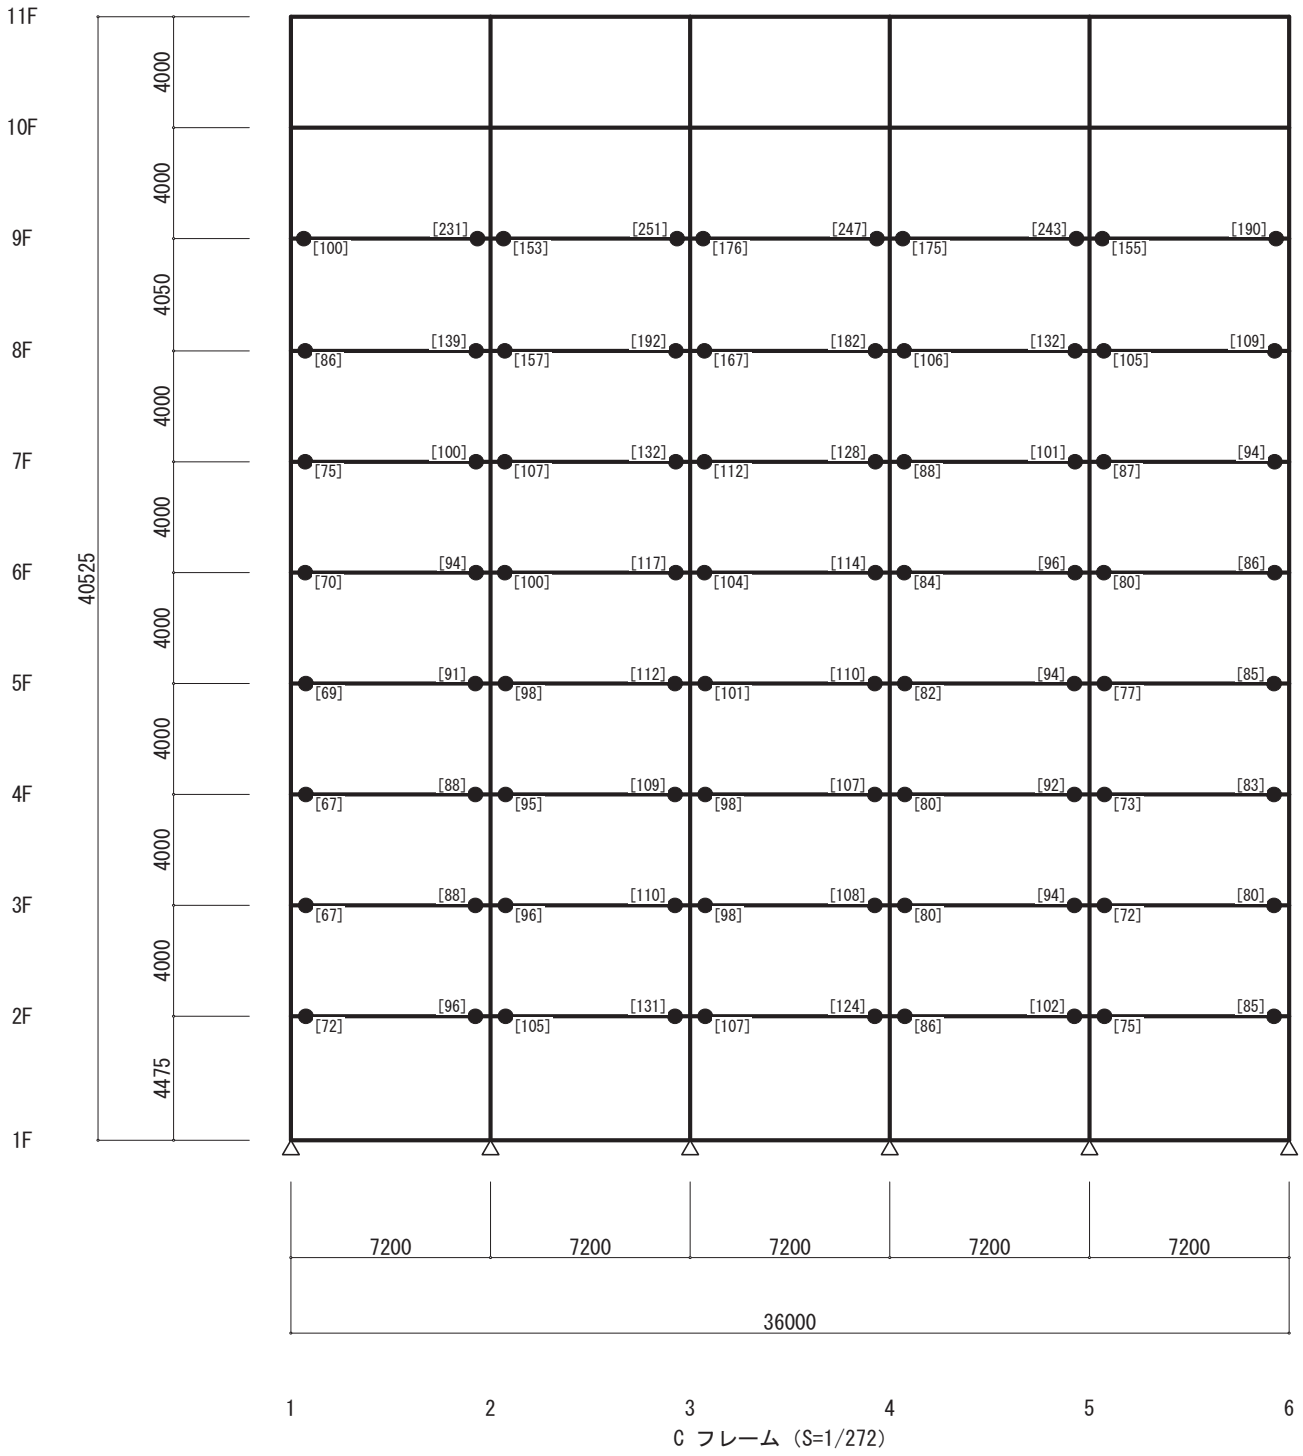

C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

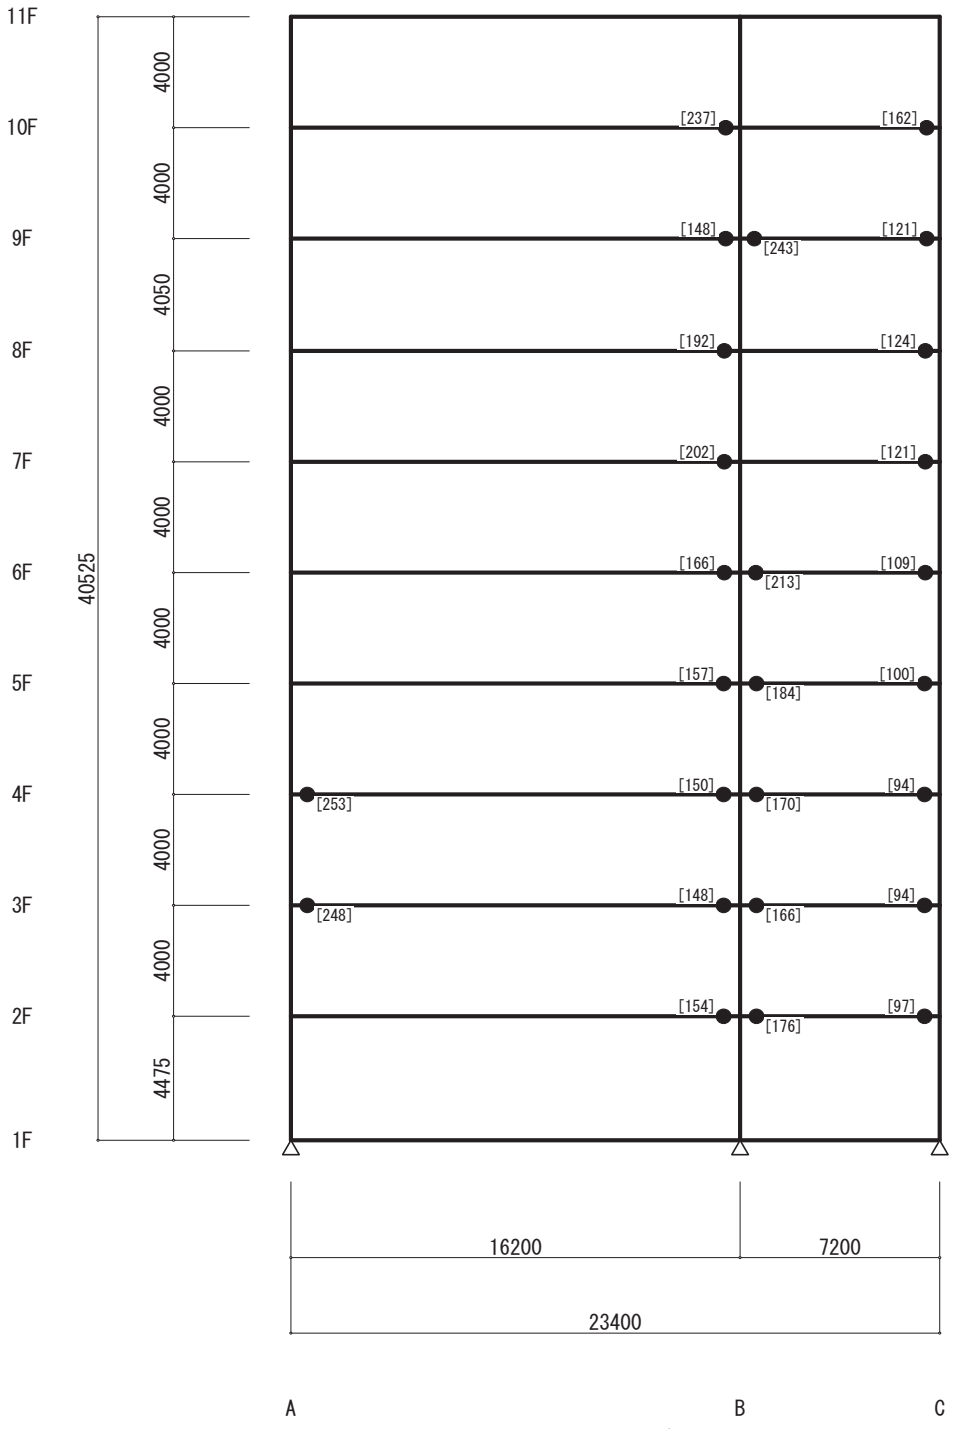

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

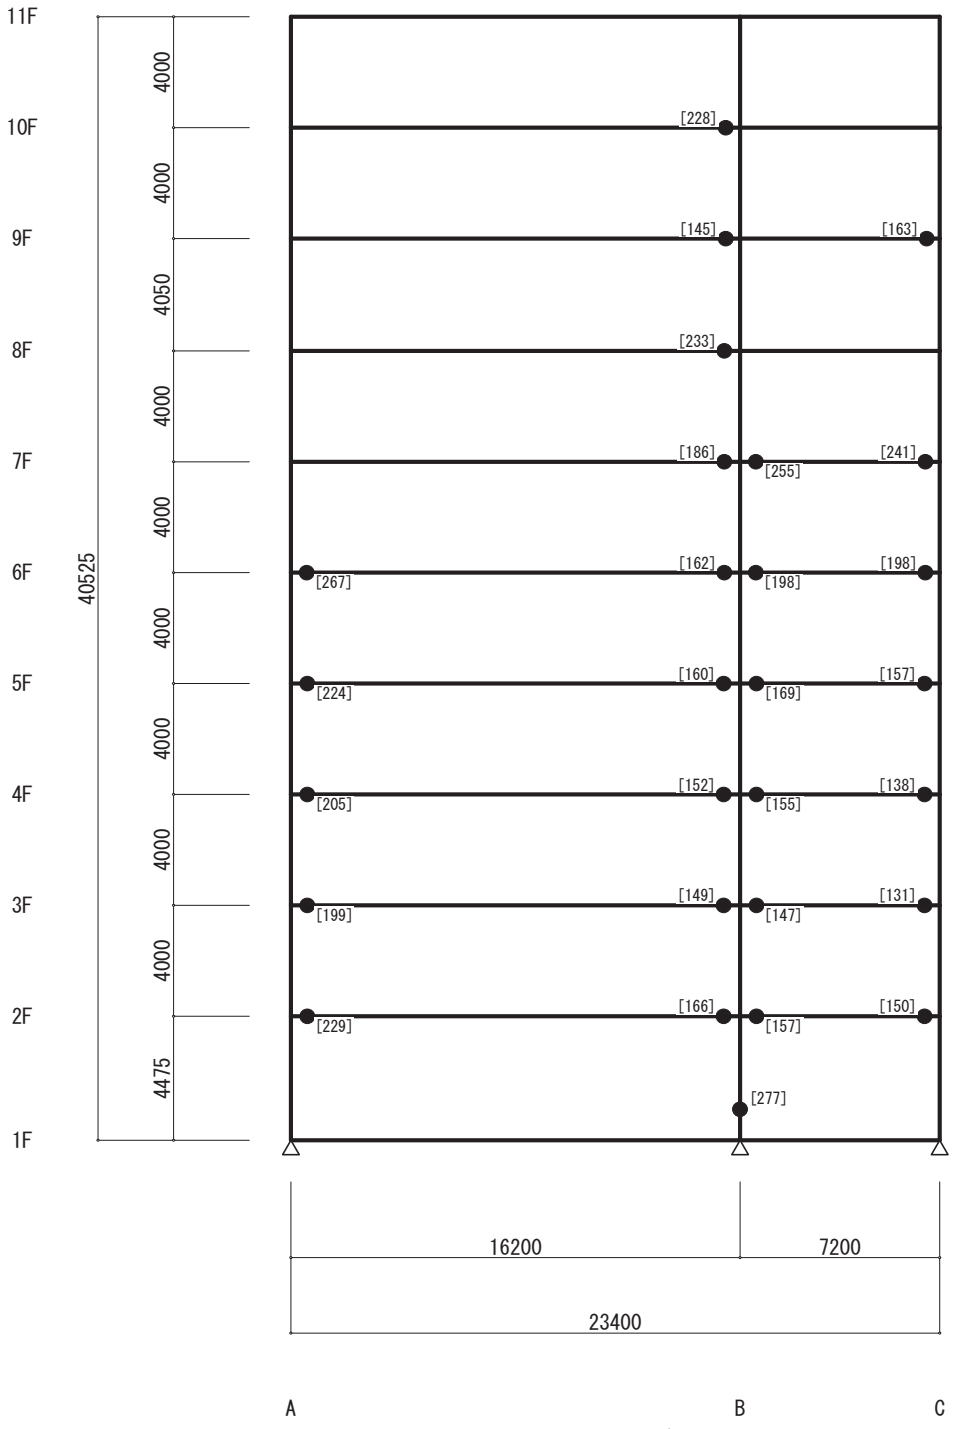

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

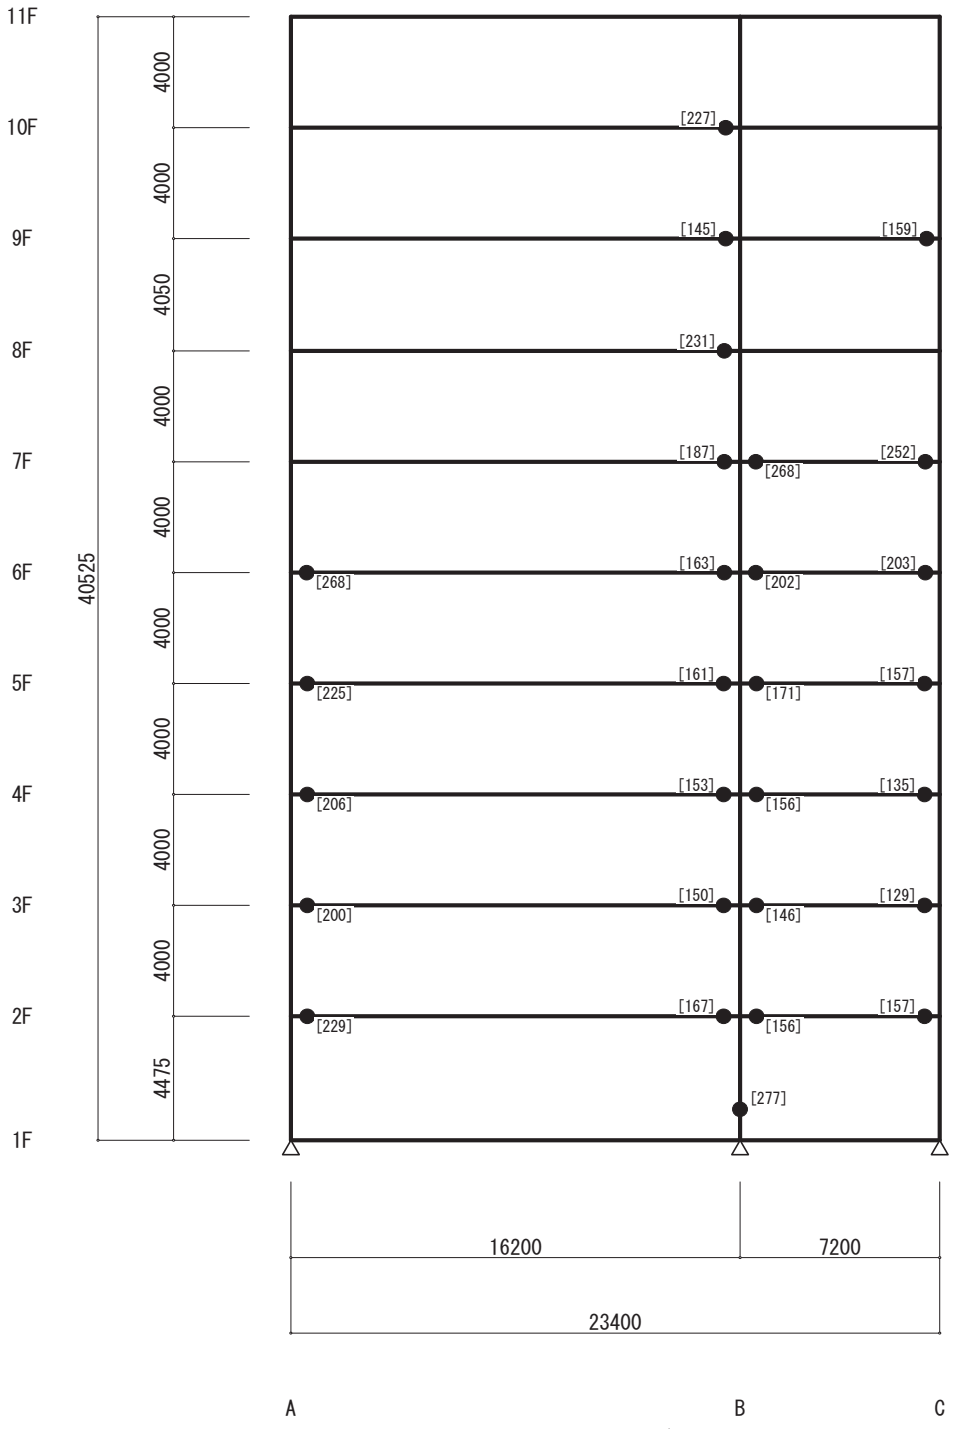

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

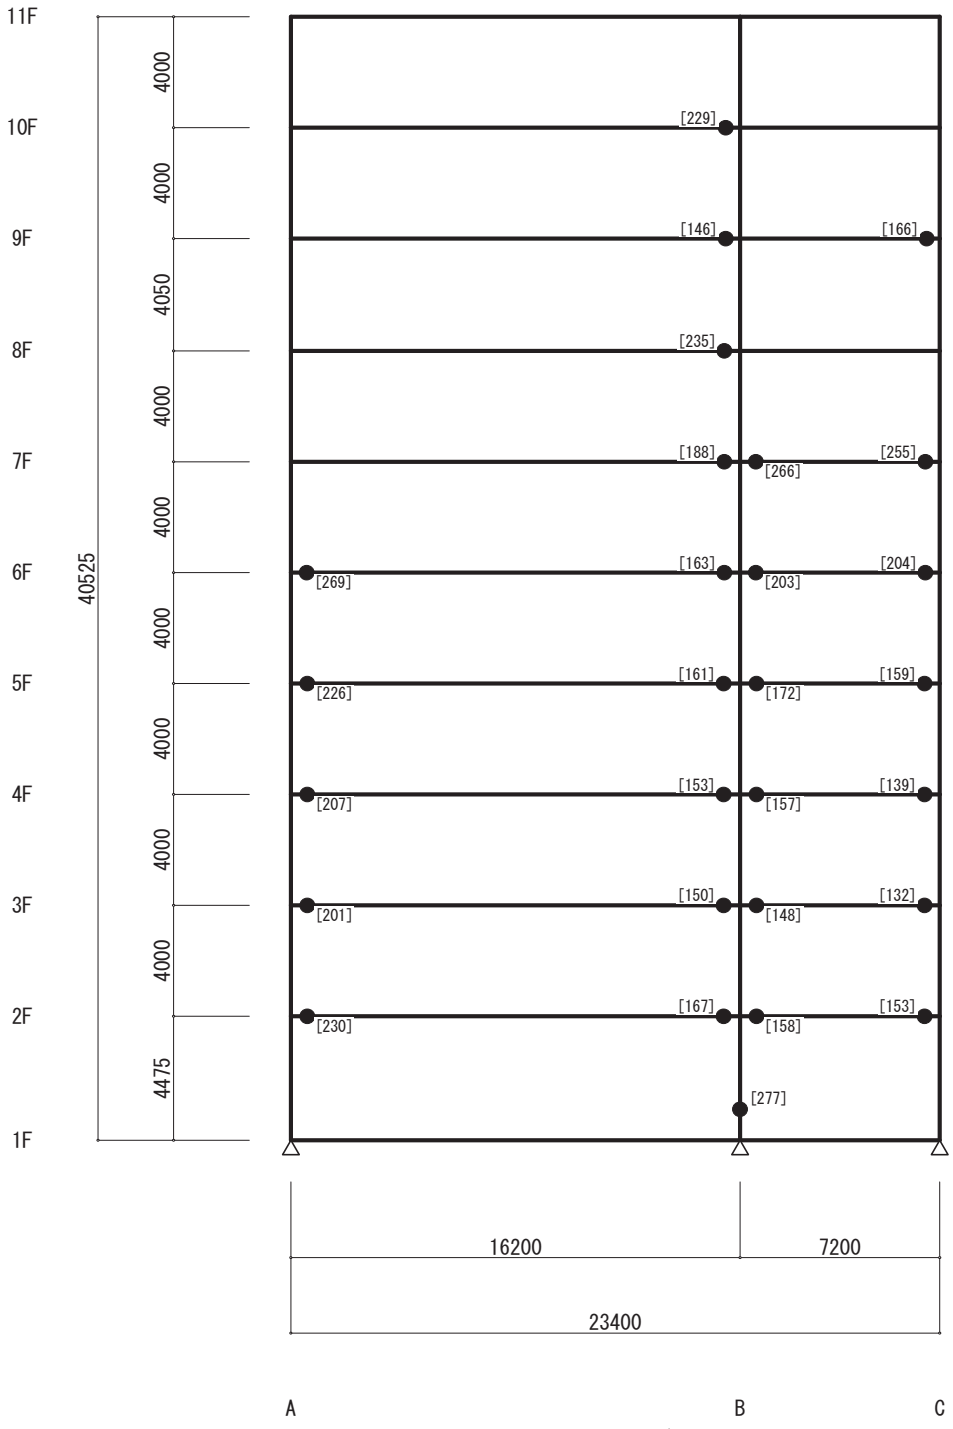

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

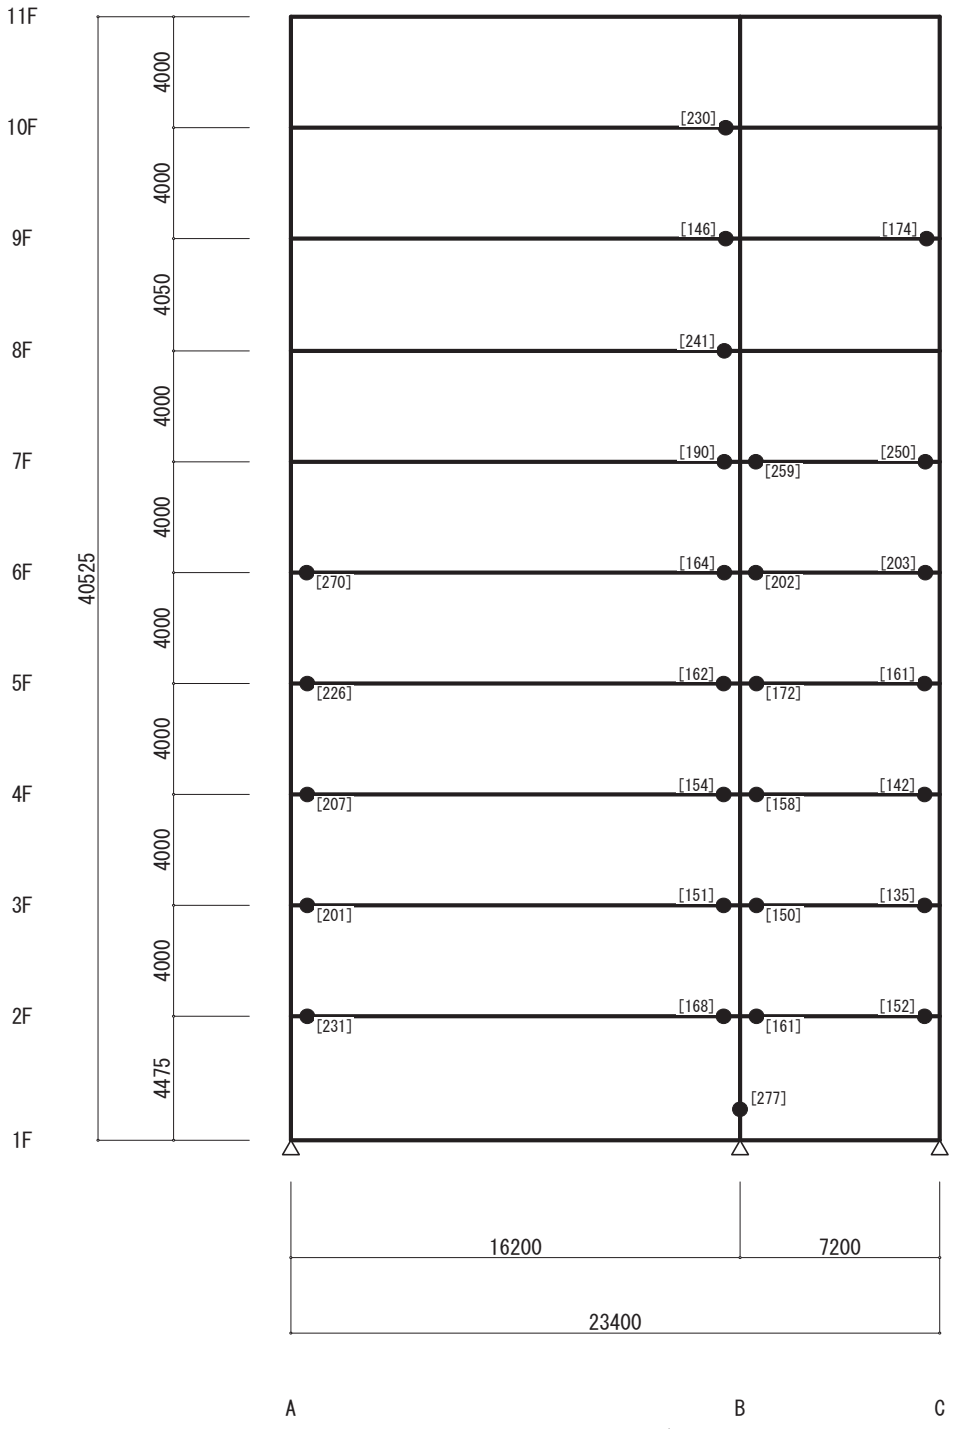

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

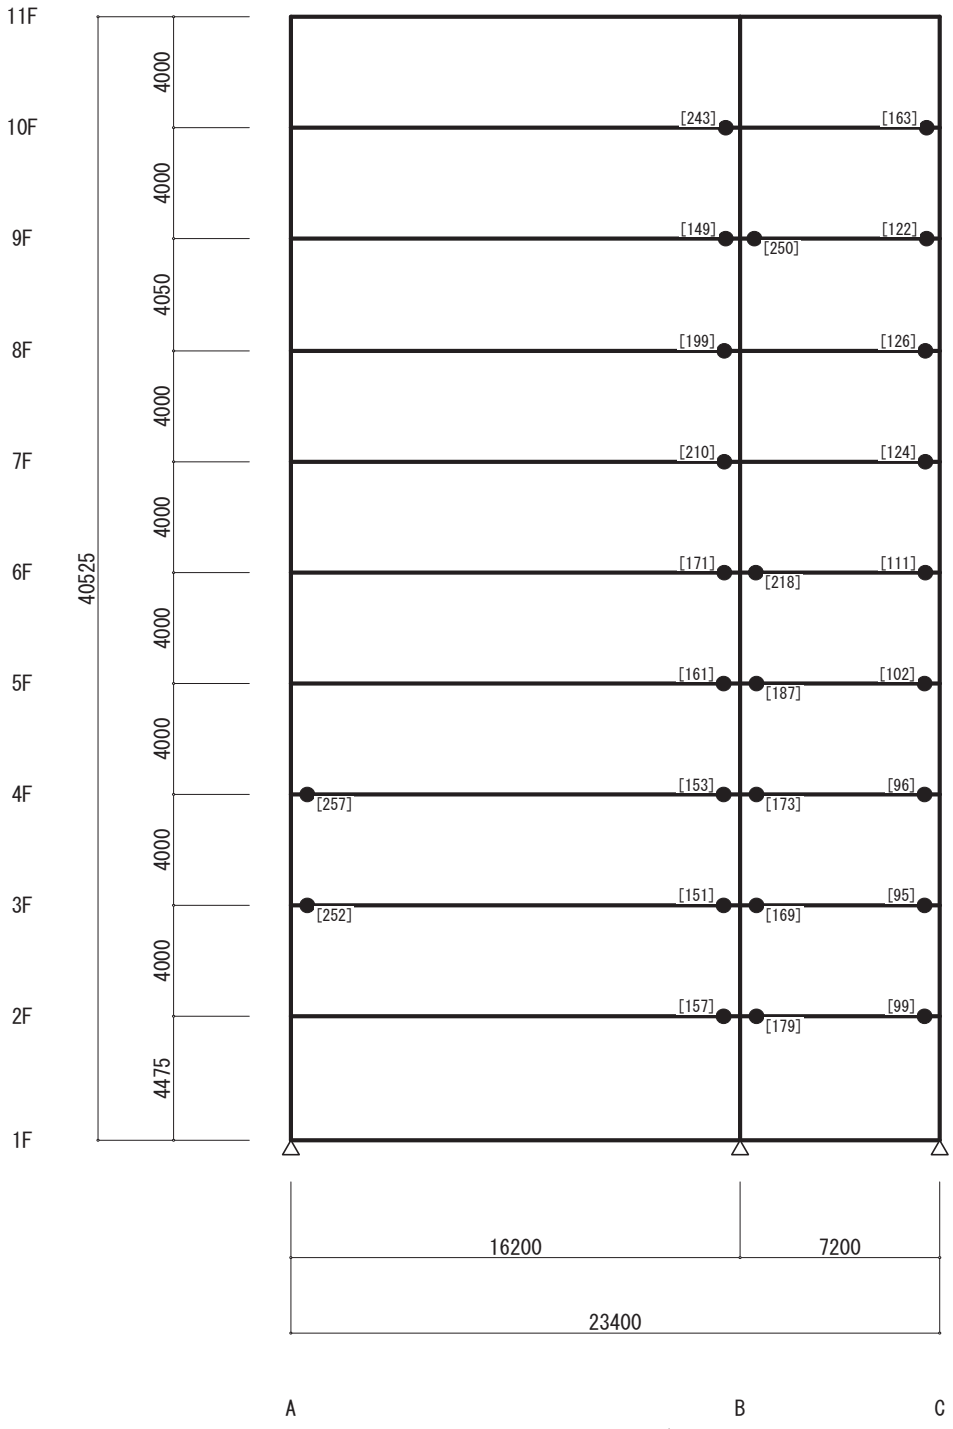

6 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

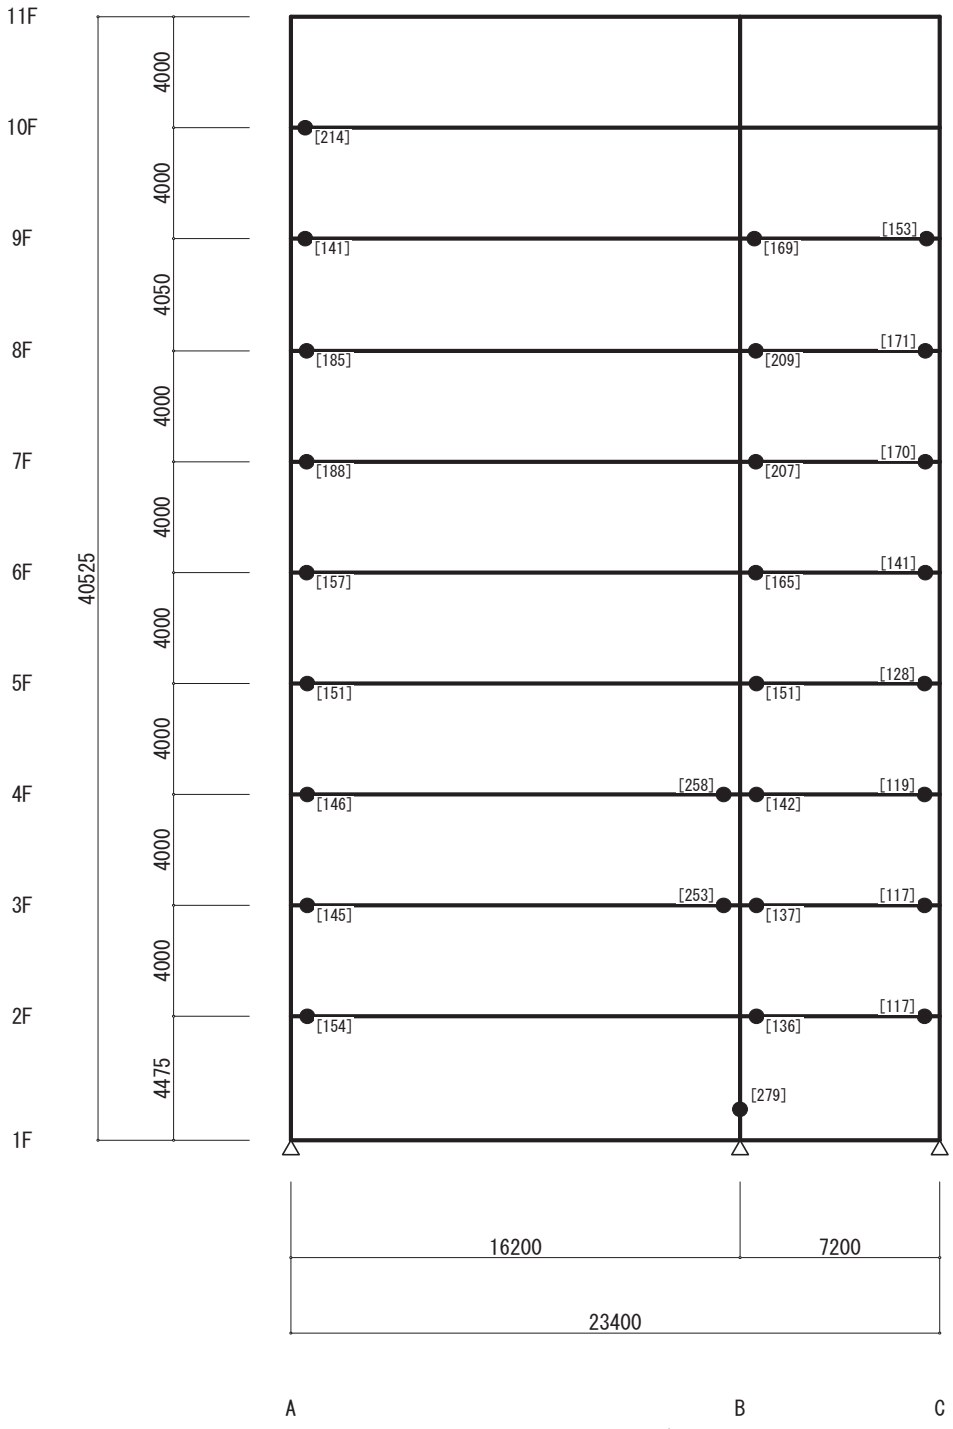

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

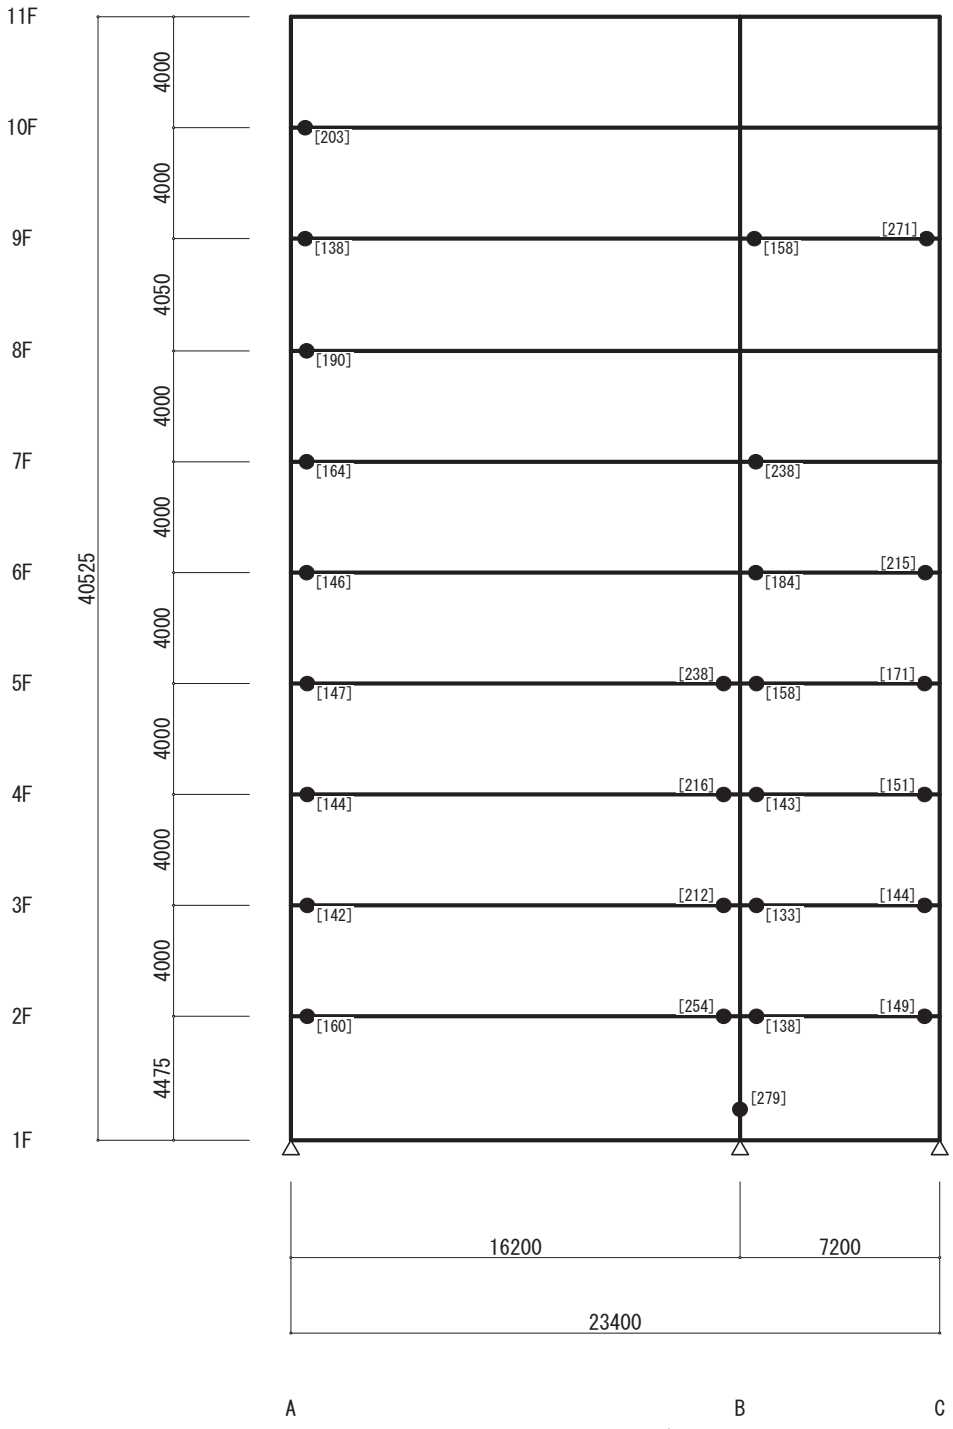

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

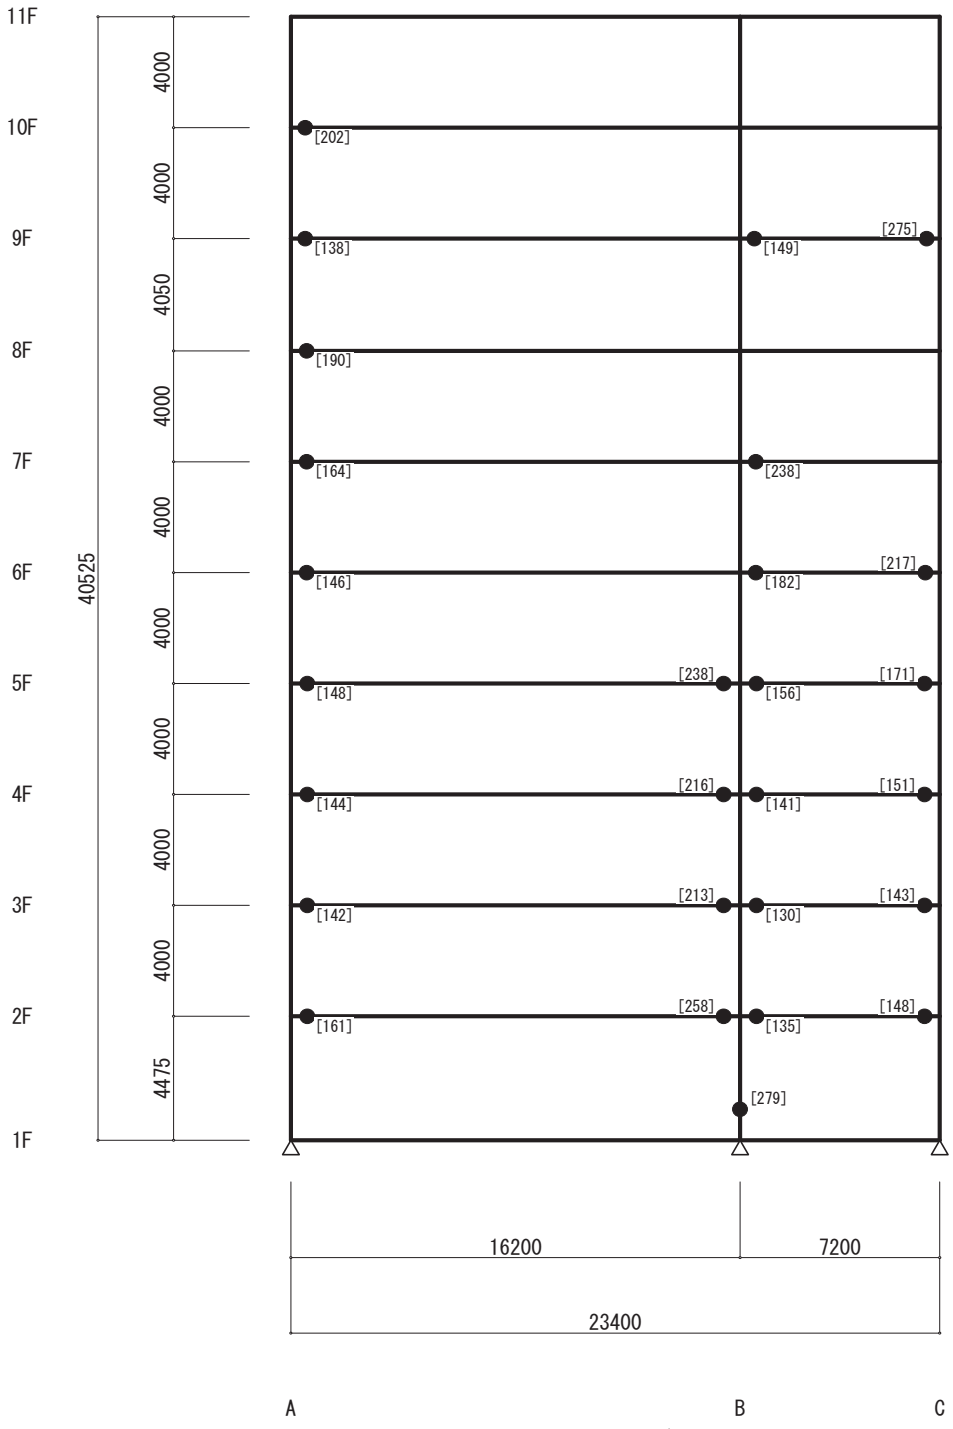

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

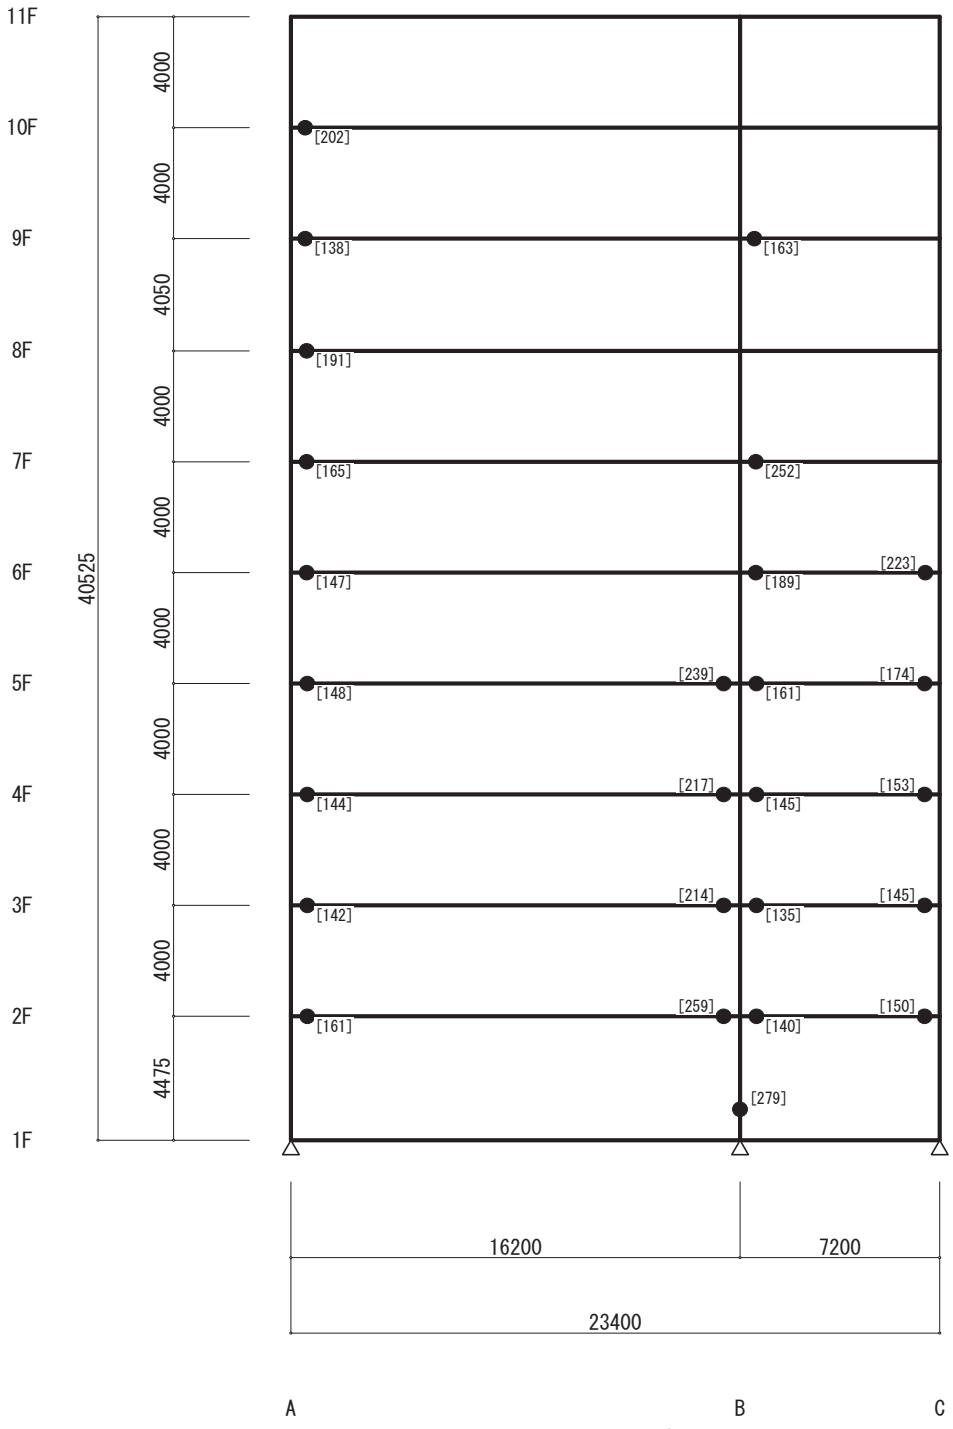

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

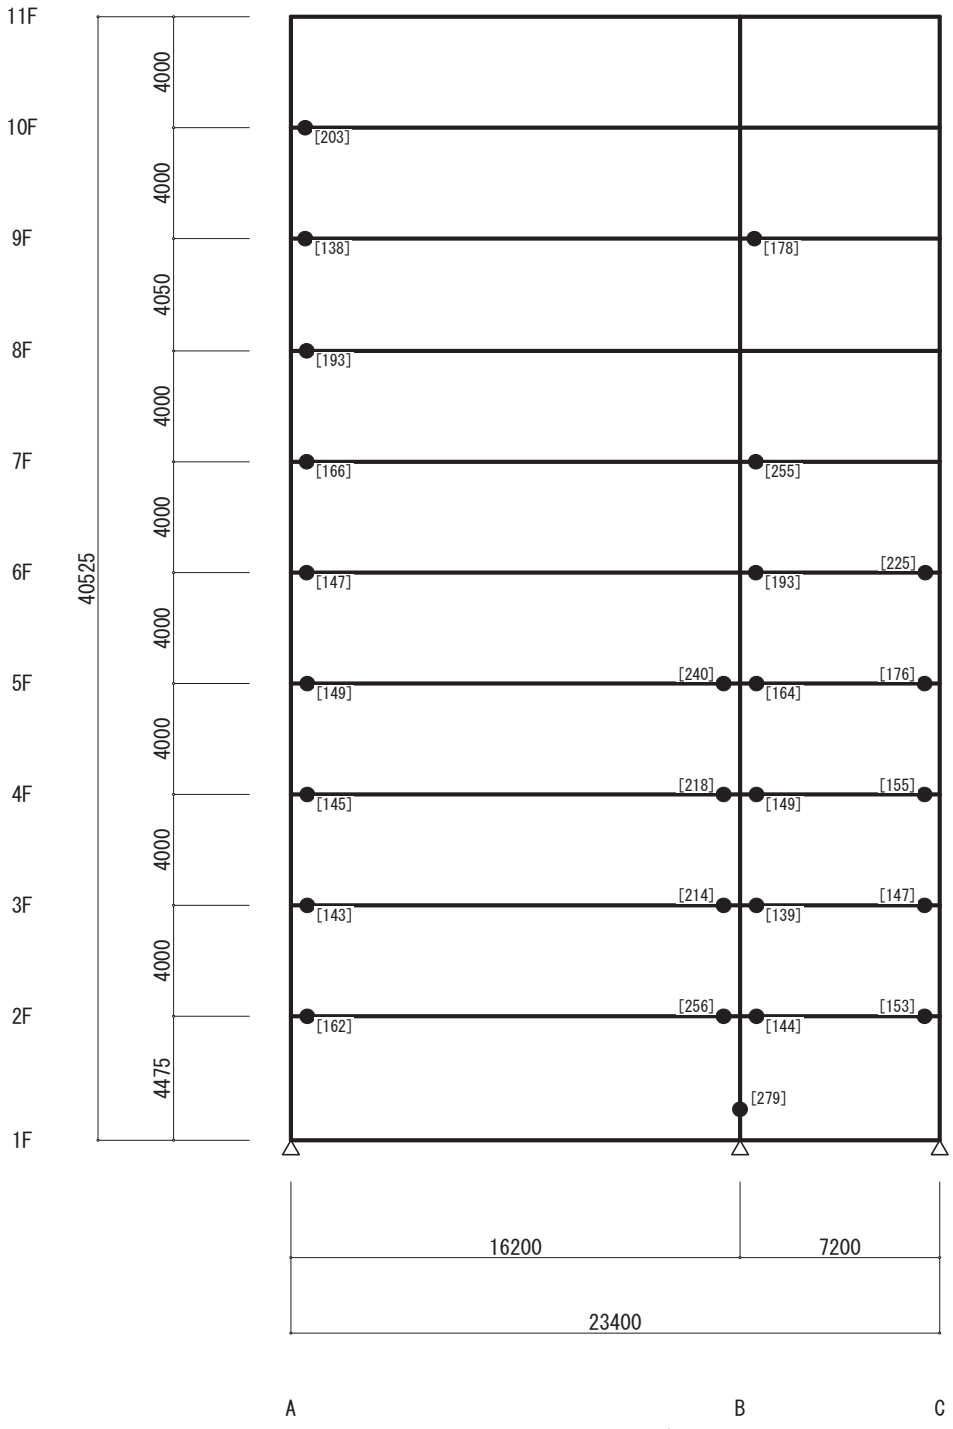

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

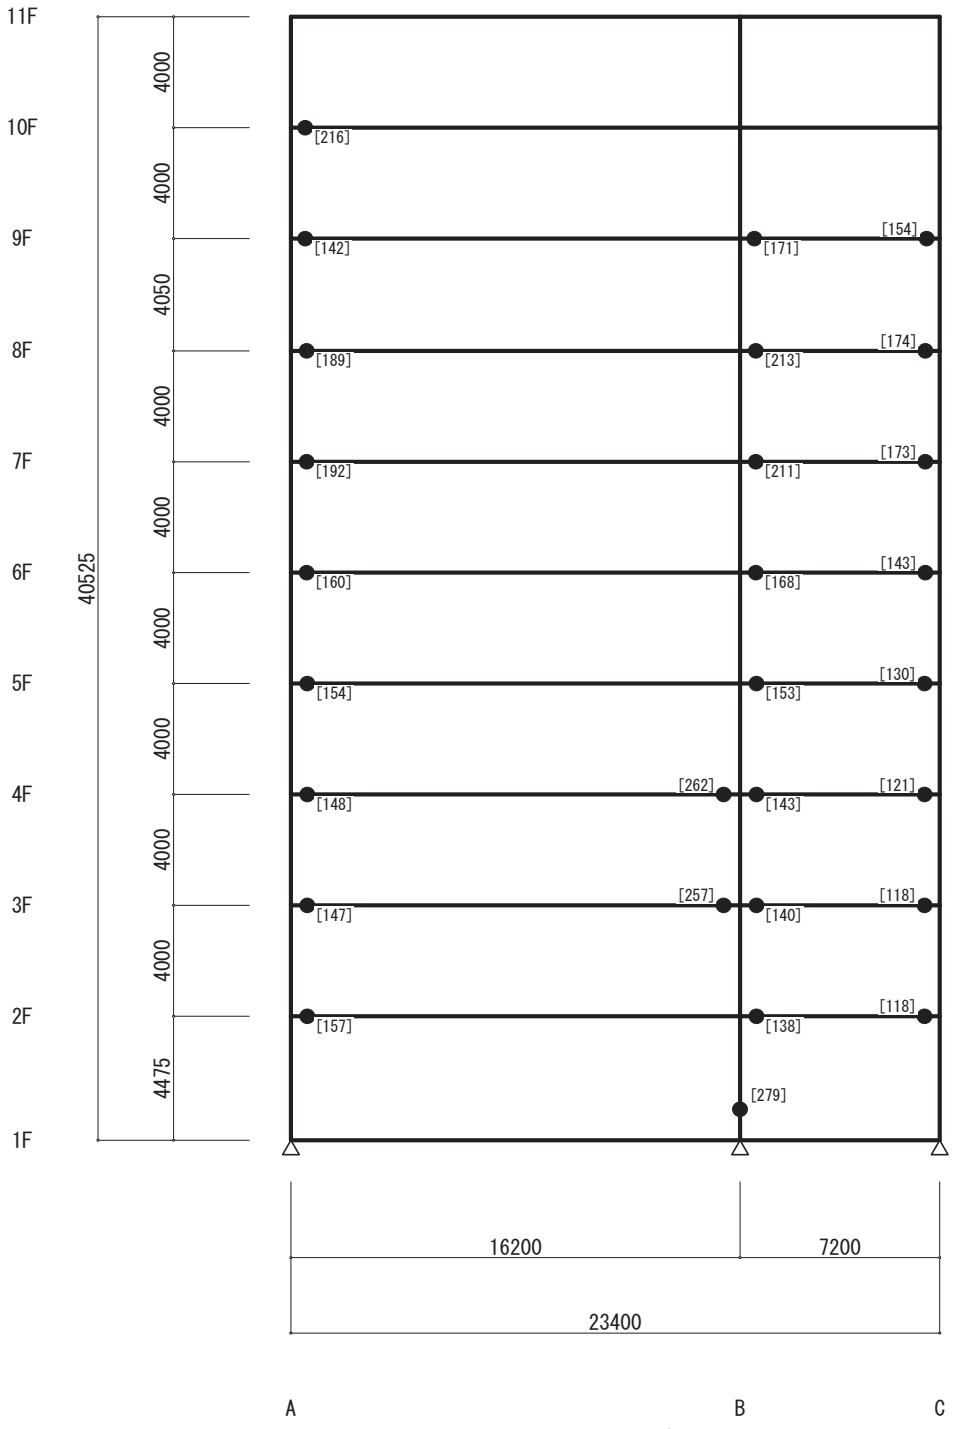

6 フレーム (S=1/272)

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

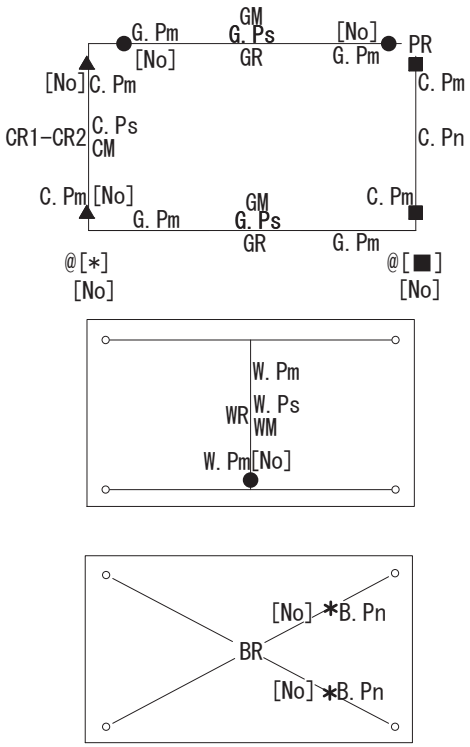

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

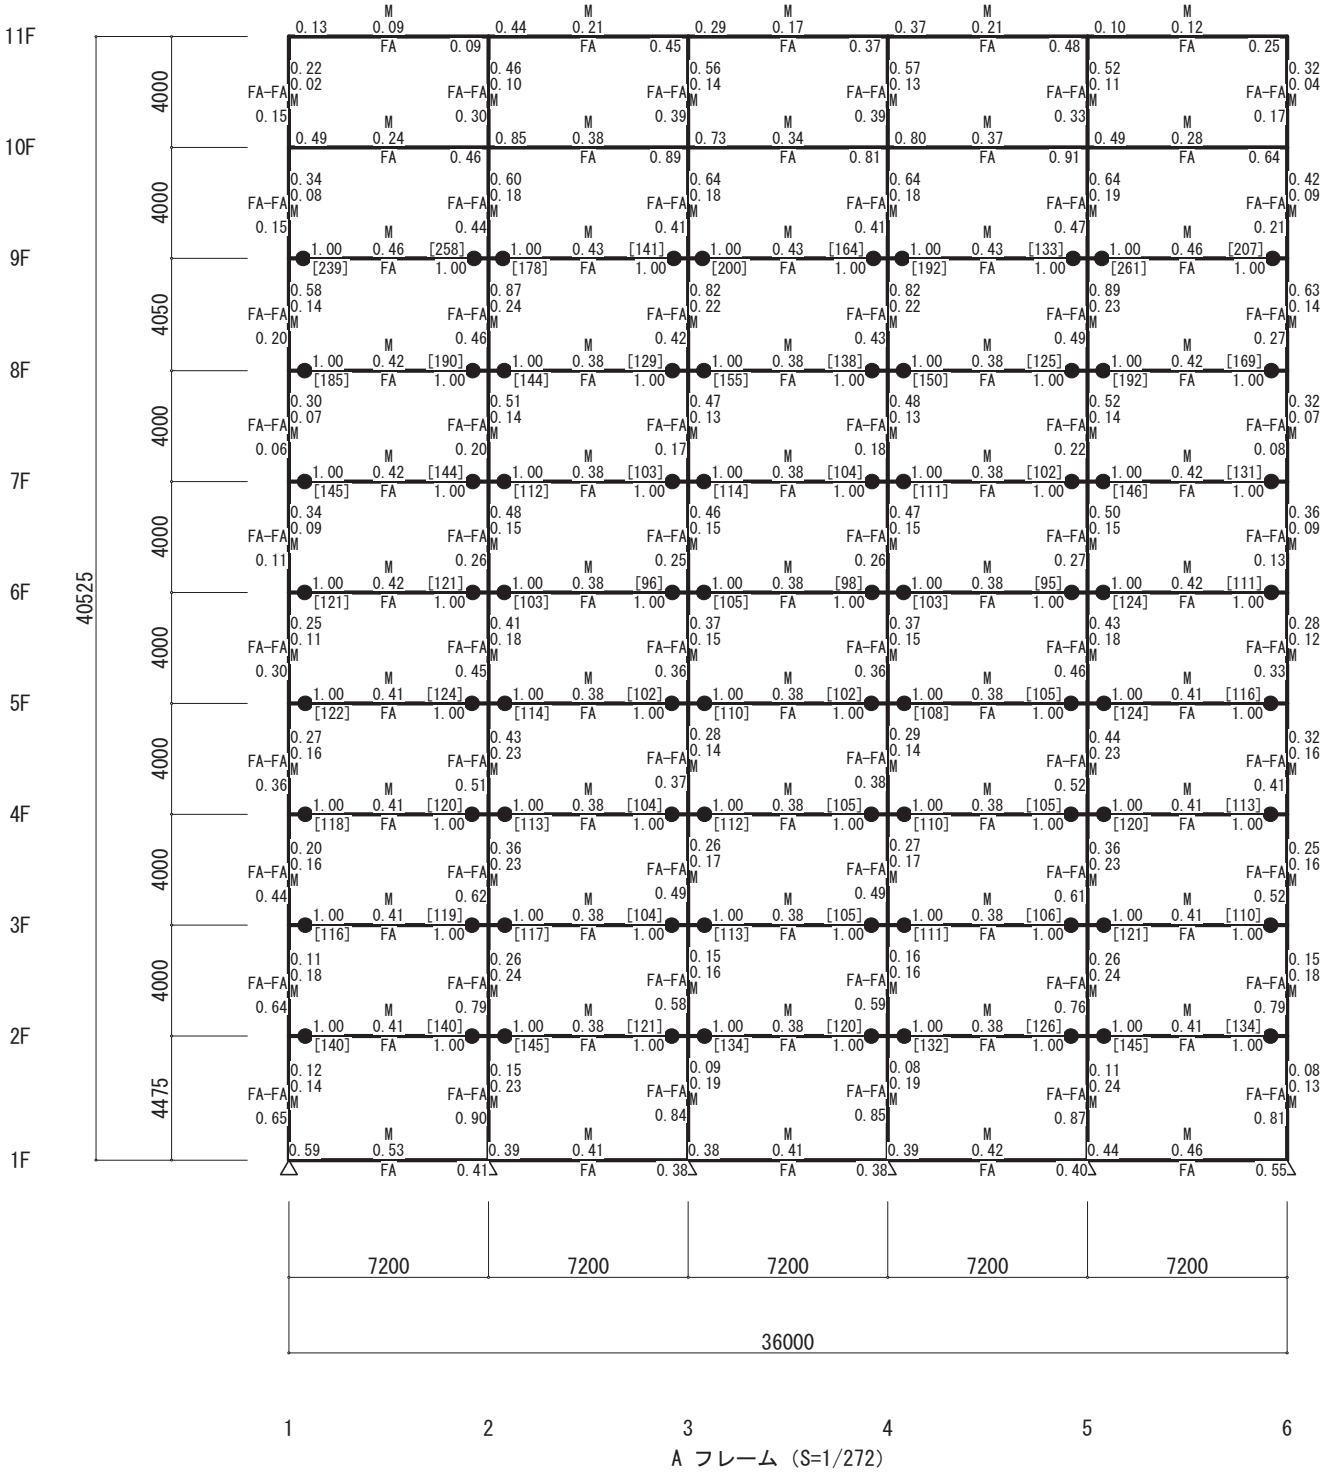

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

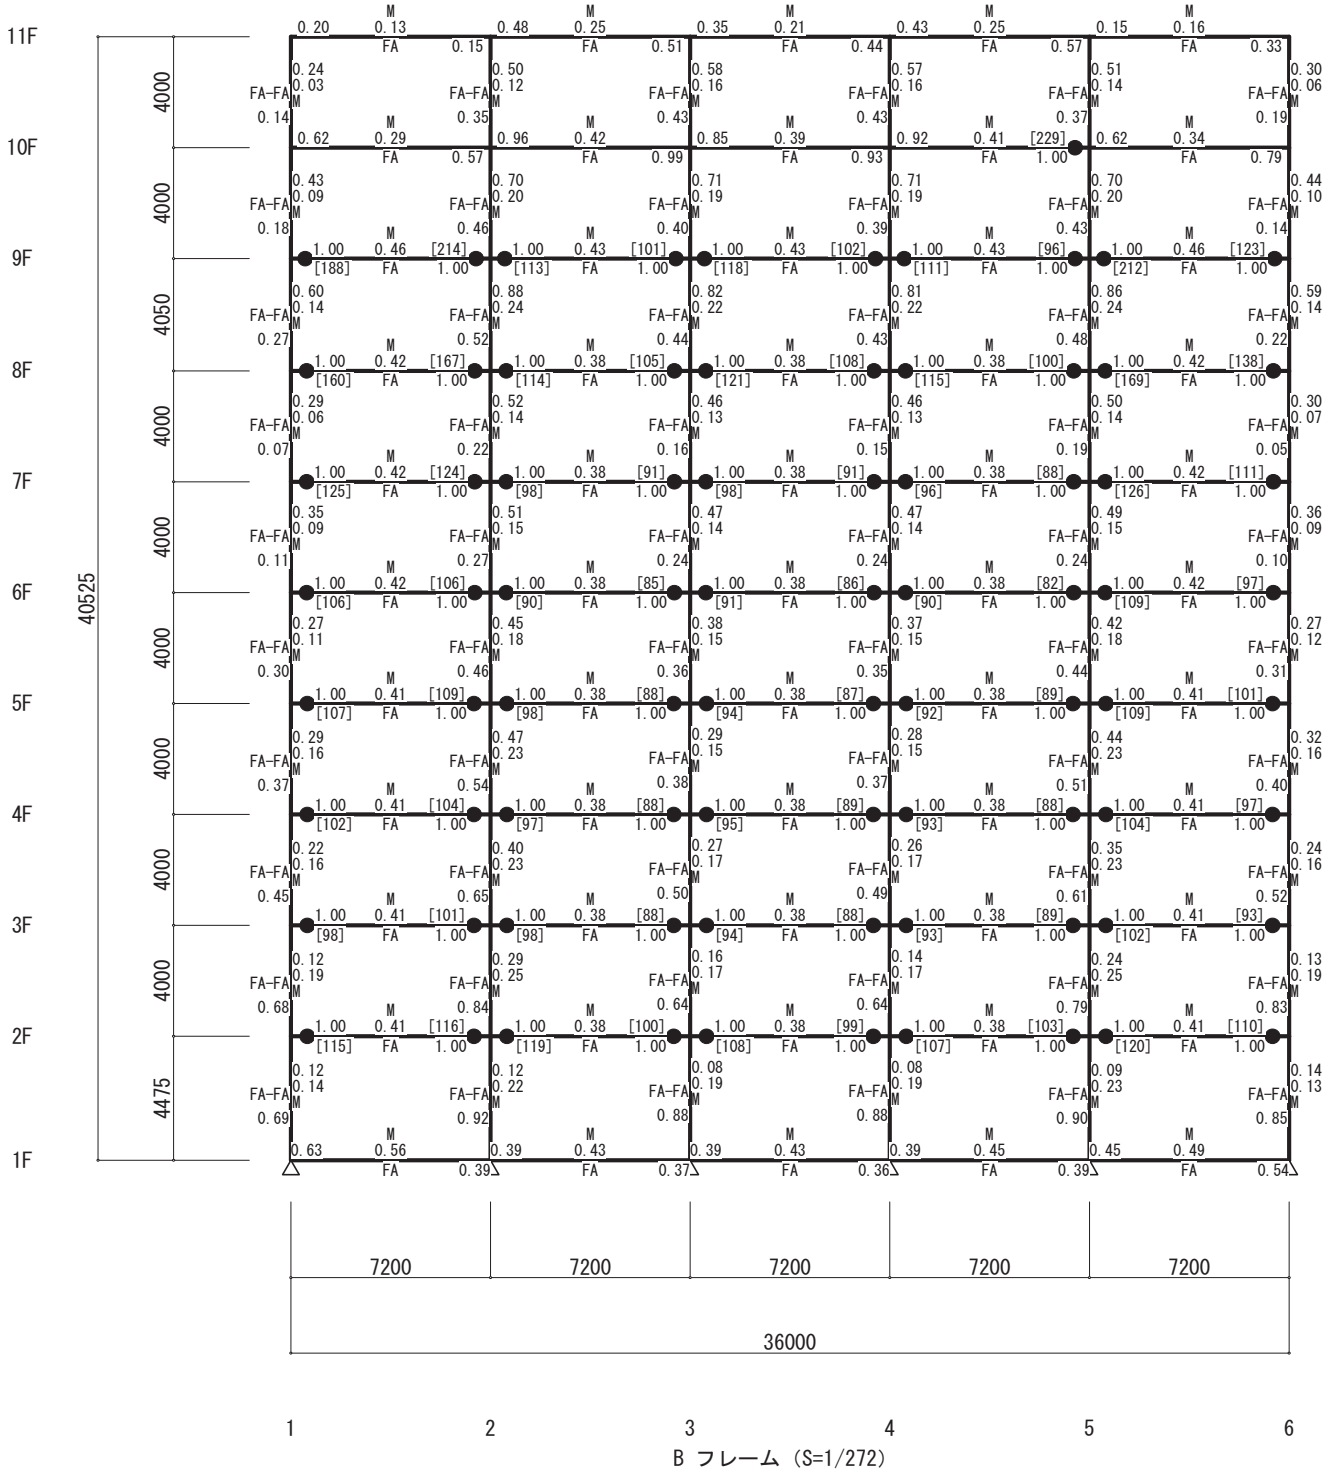

B フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

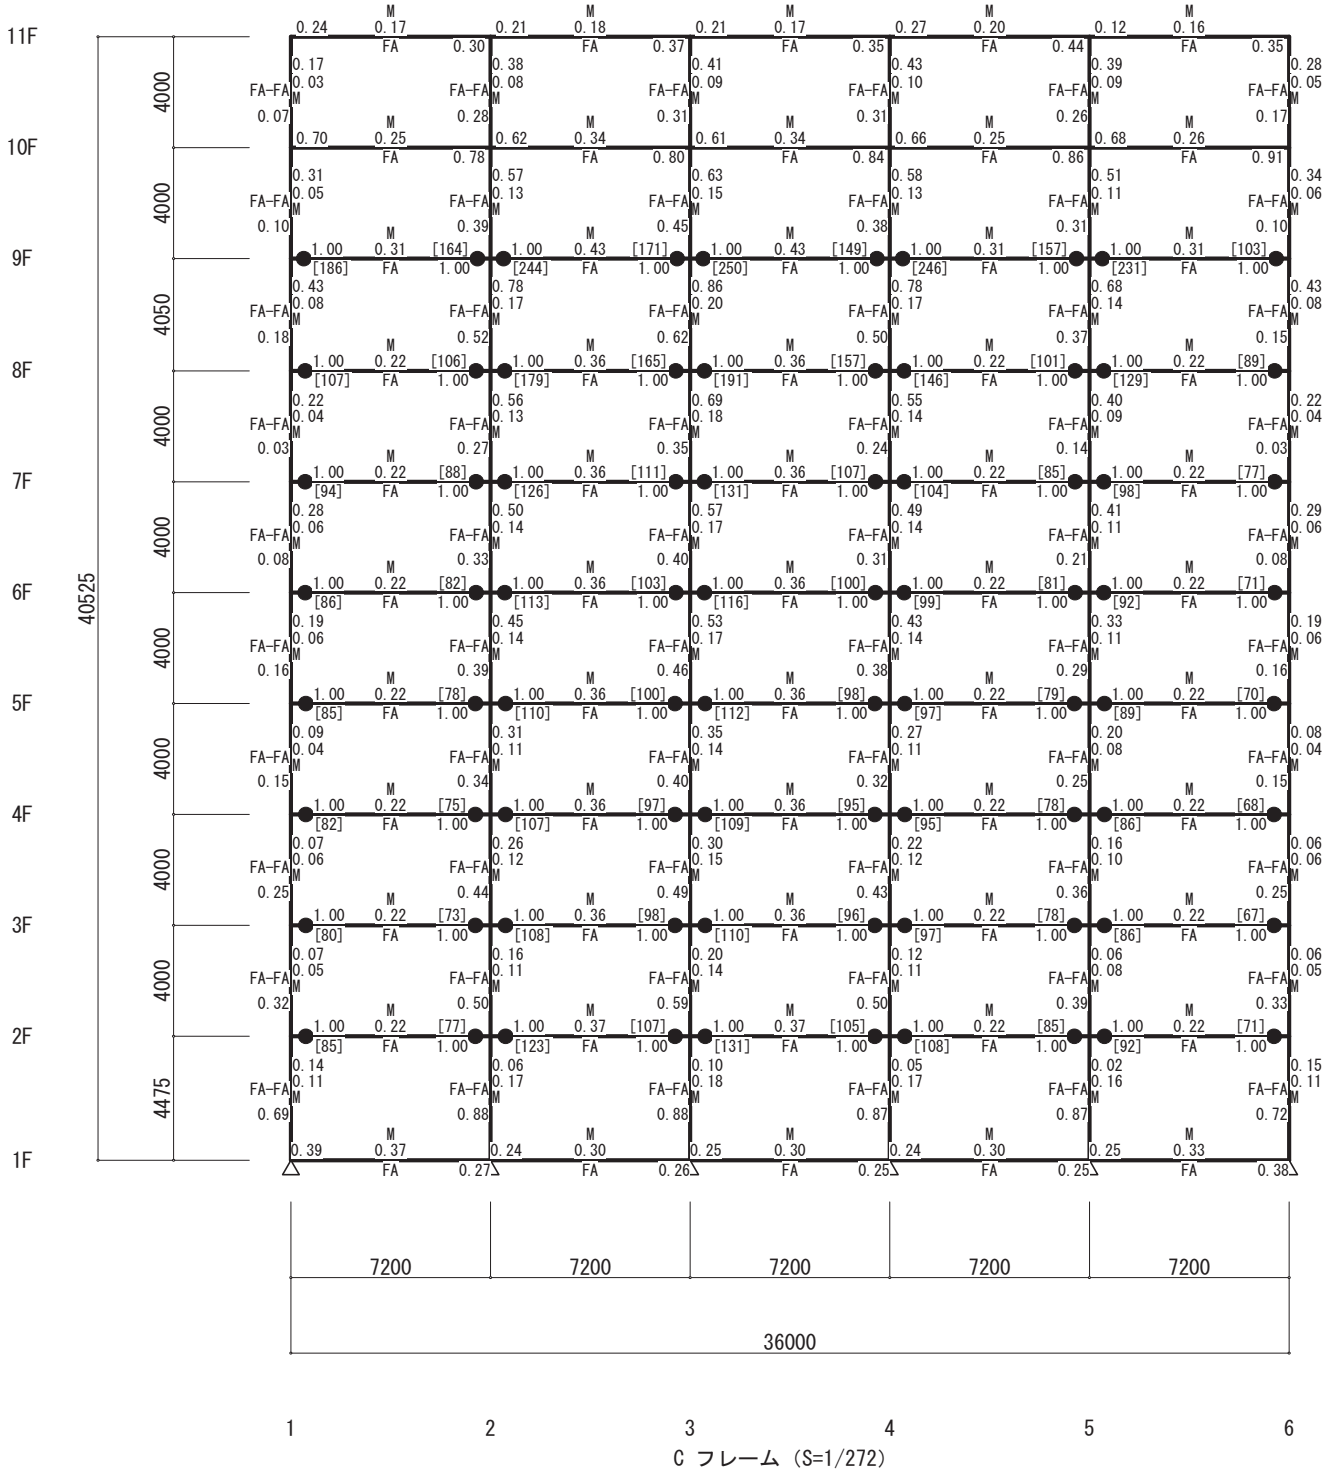

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

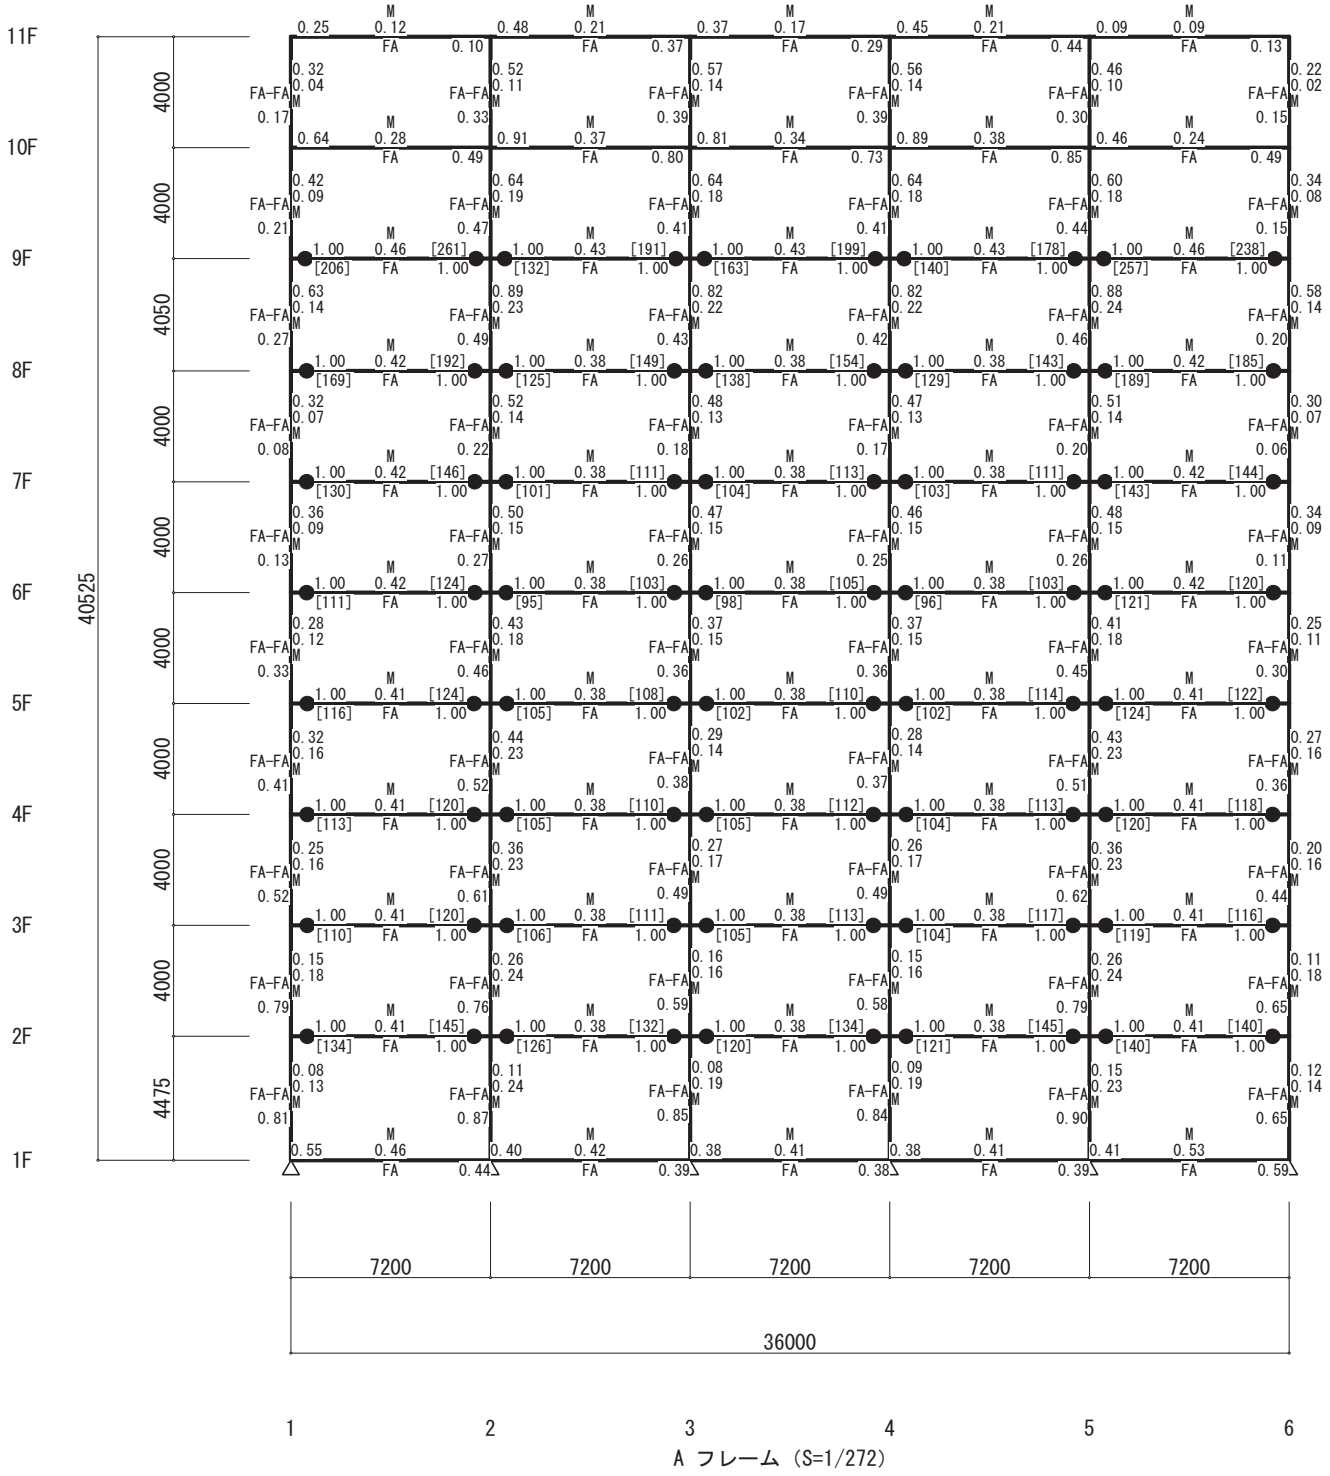

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

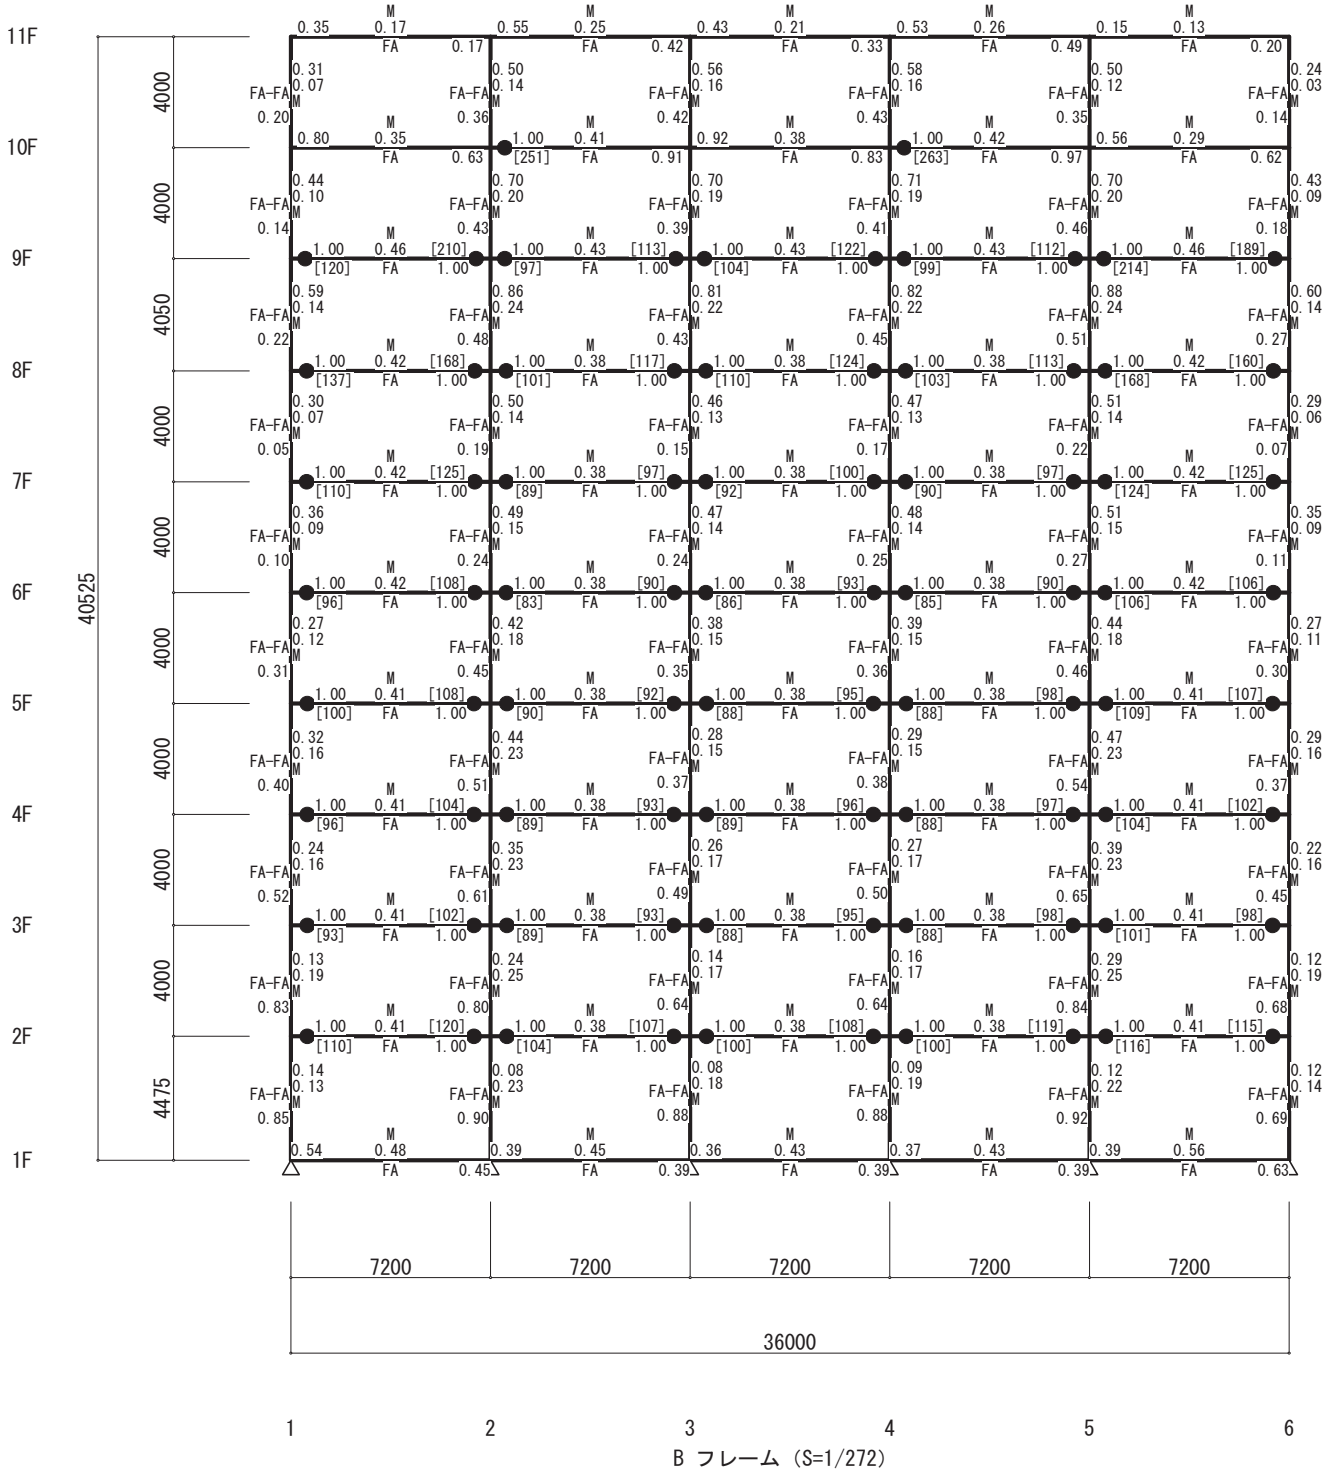

B フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

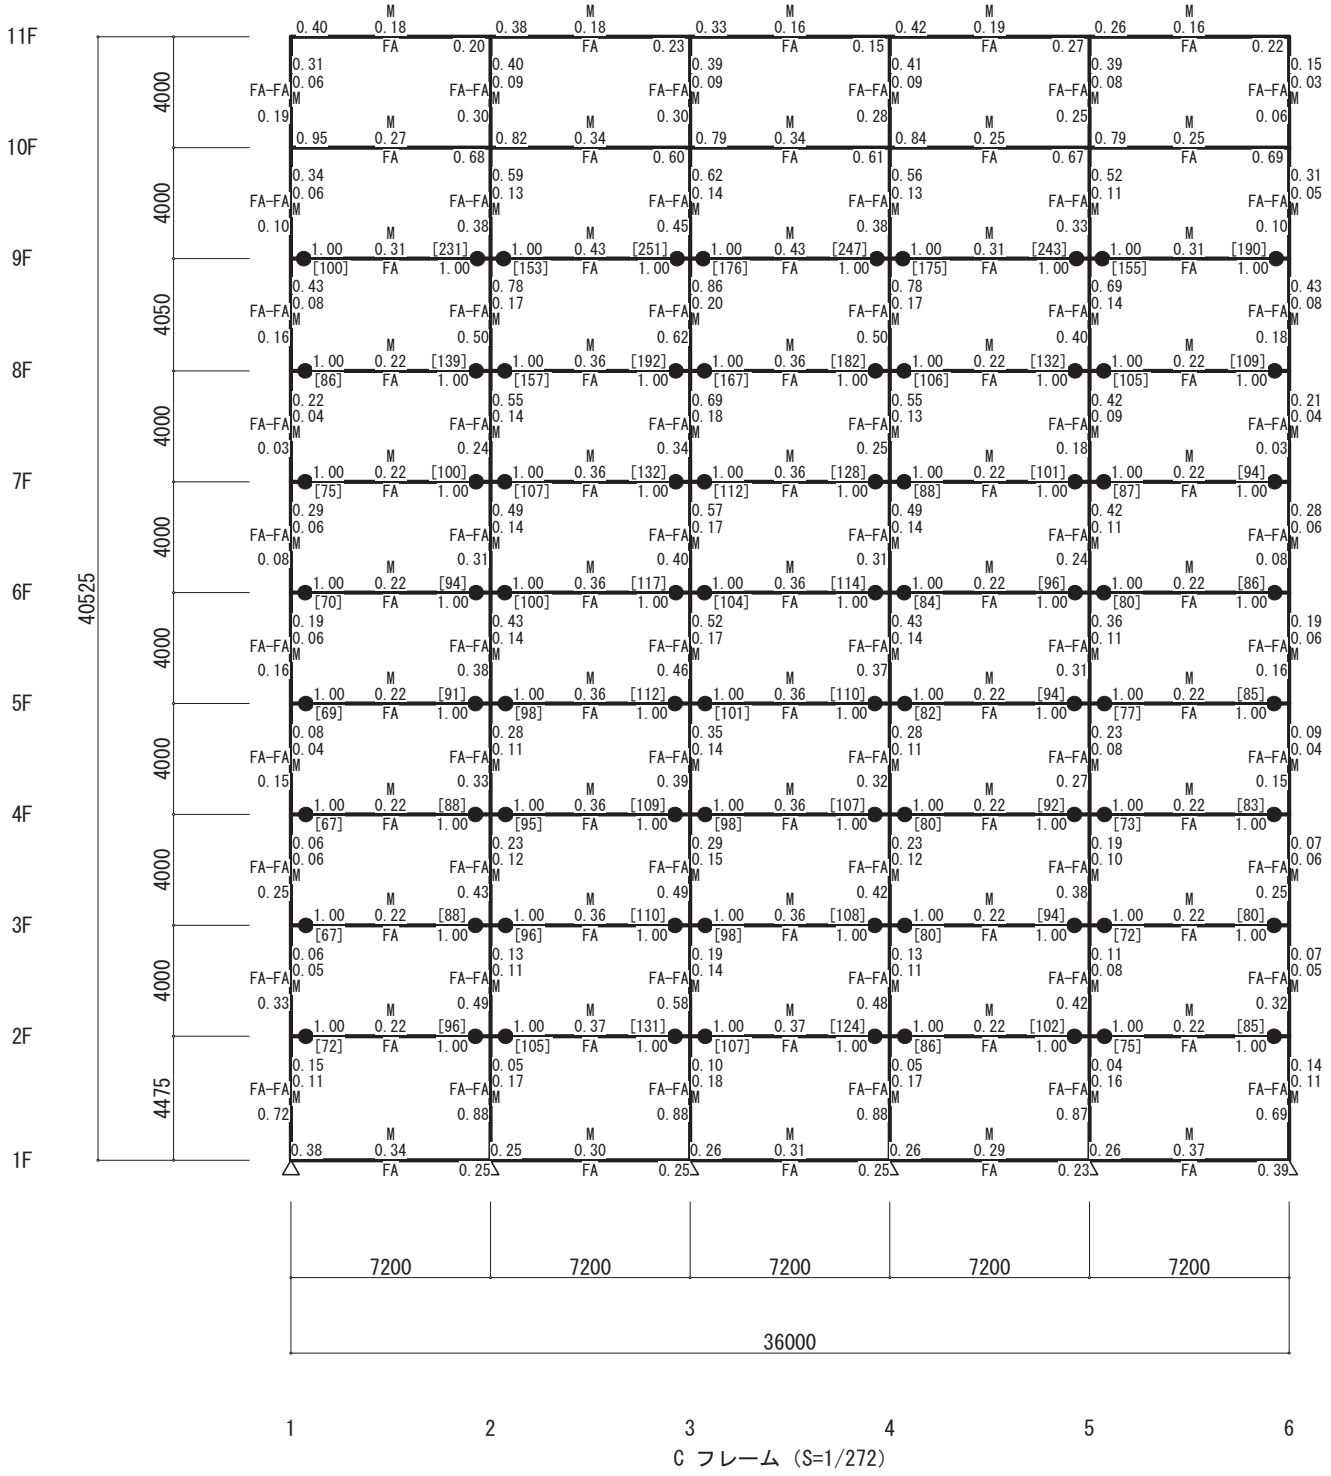

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

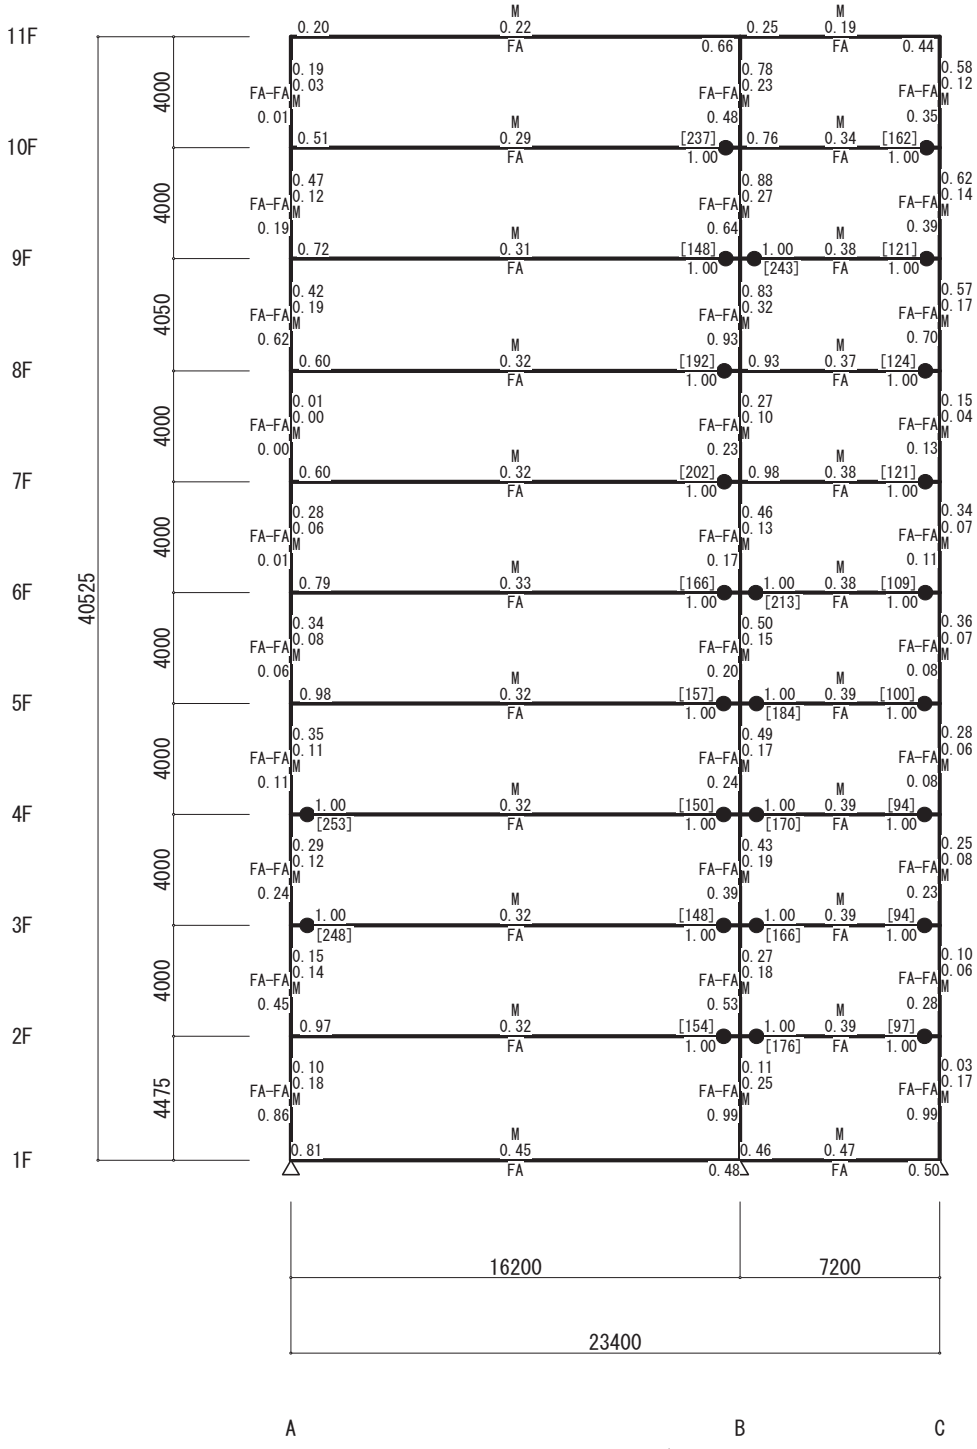

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

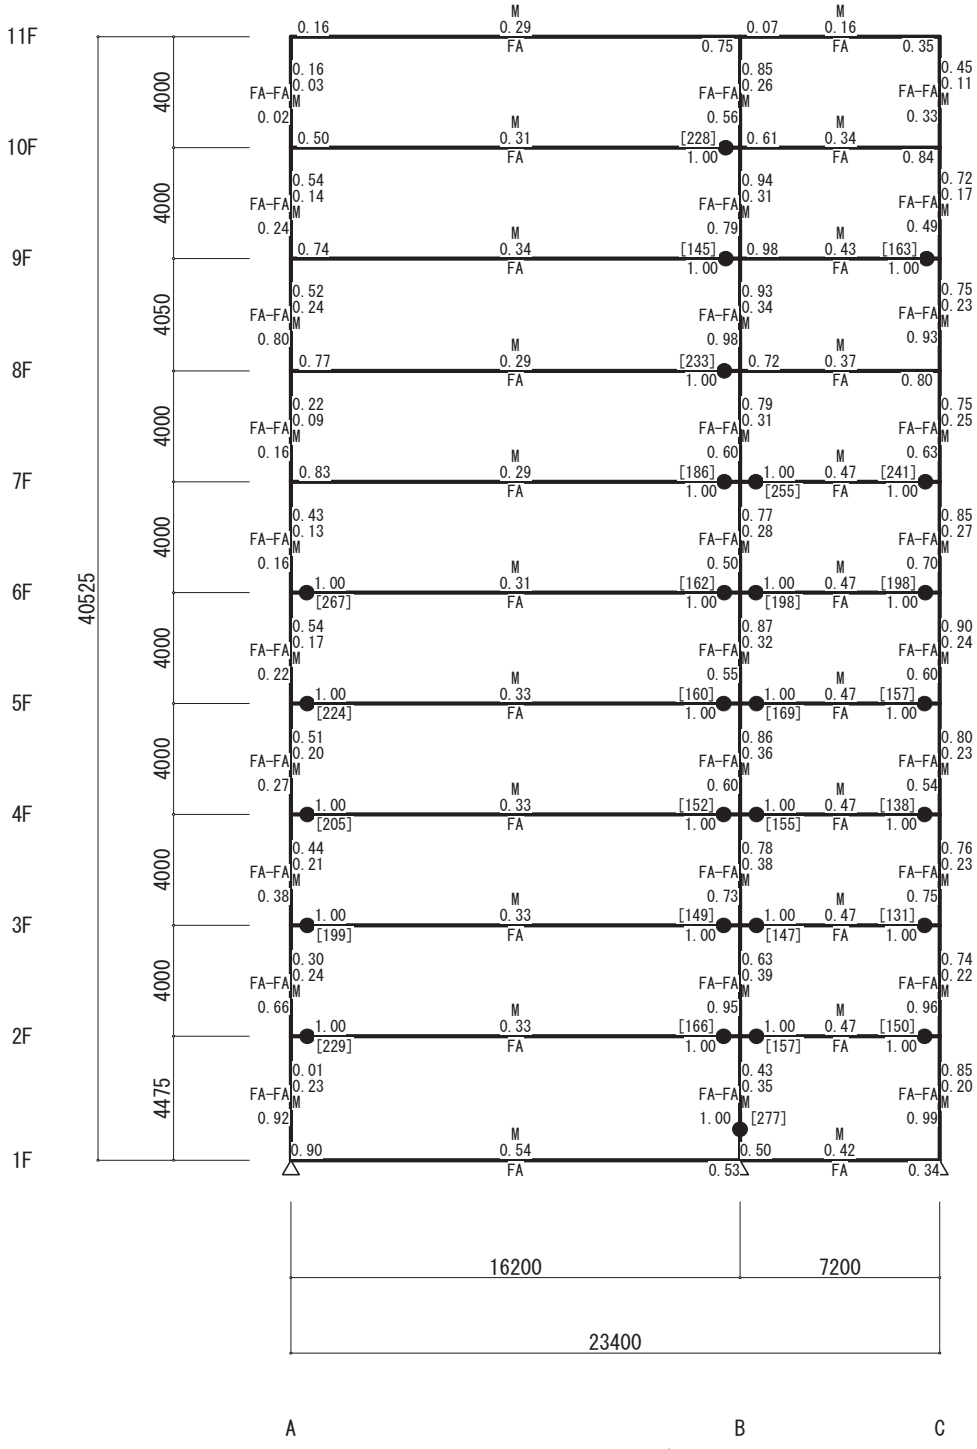

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

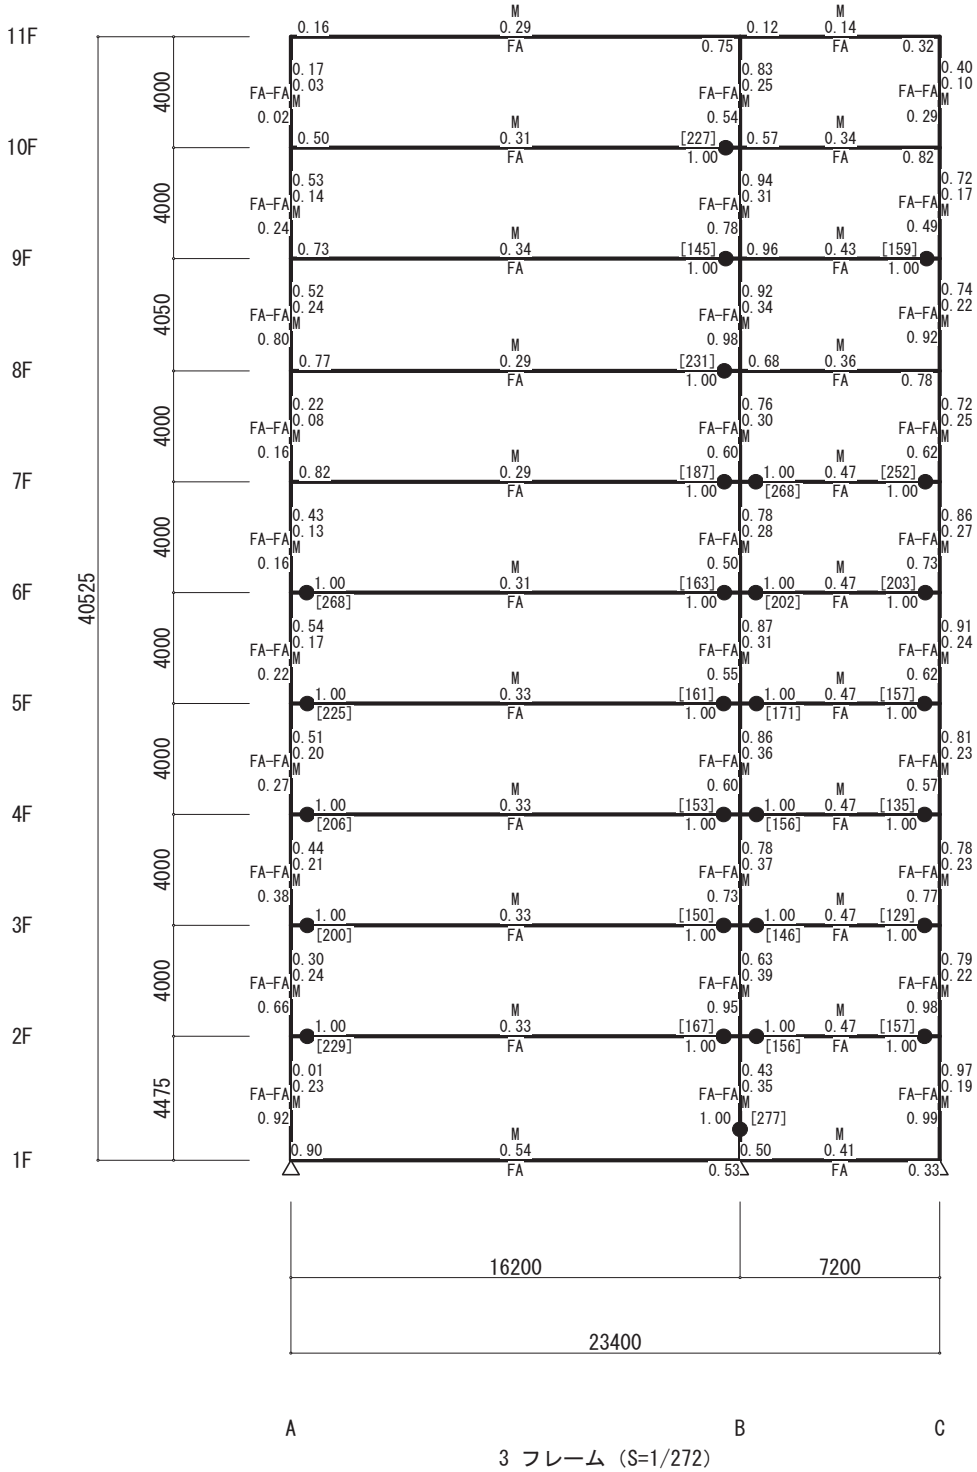

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

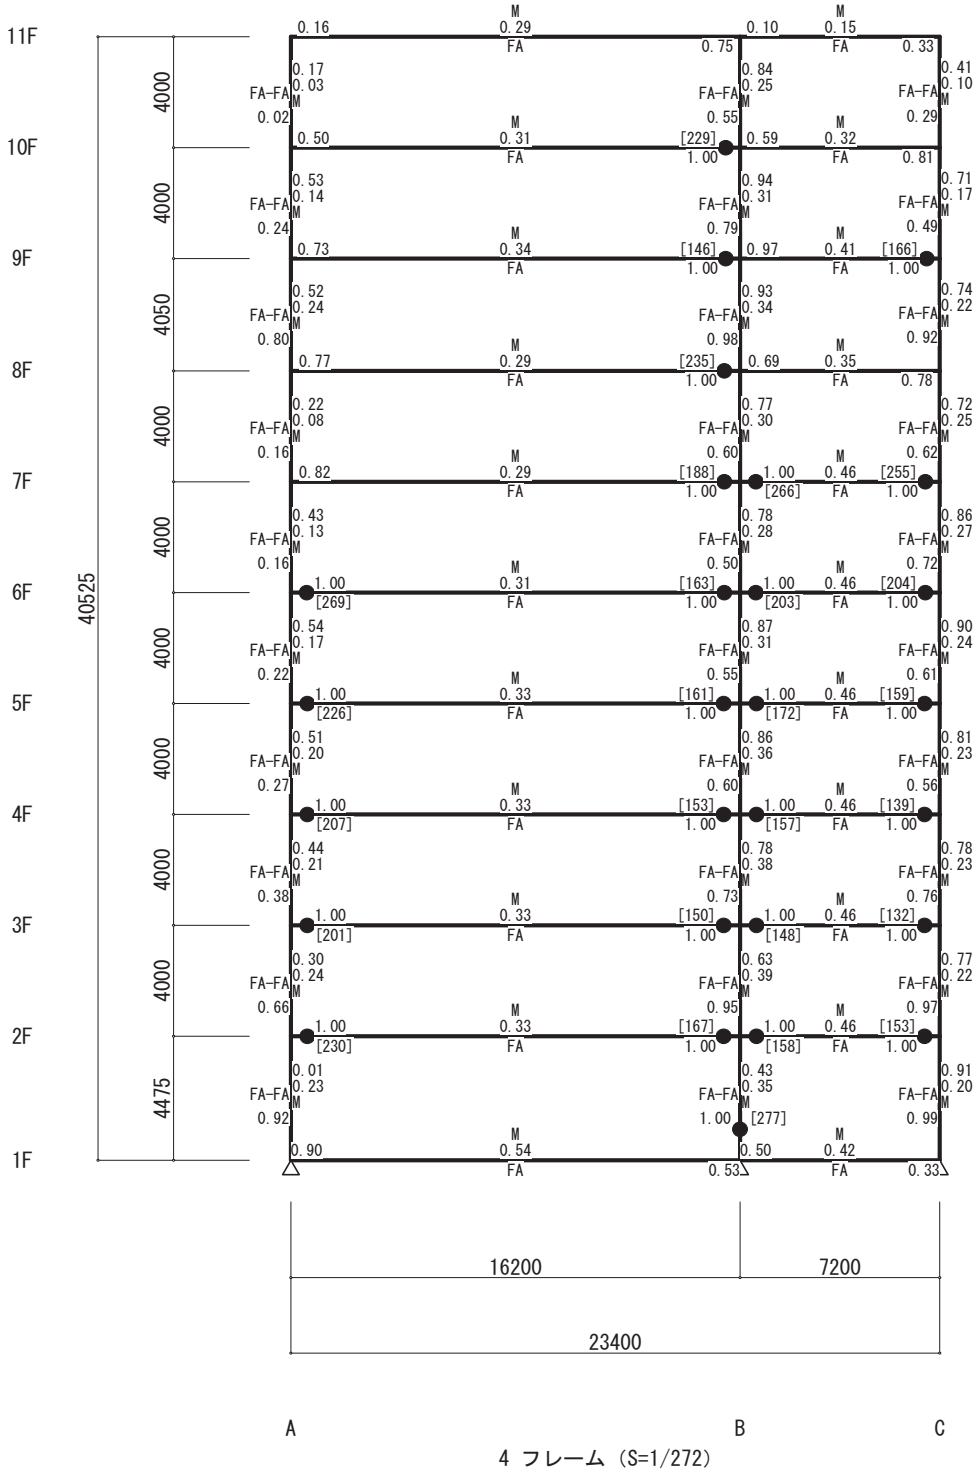

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

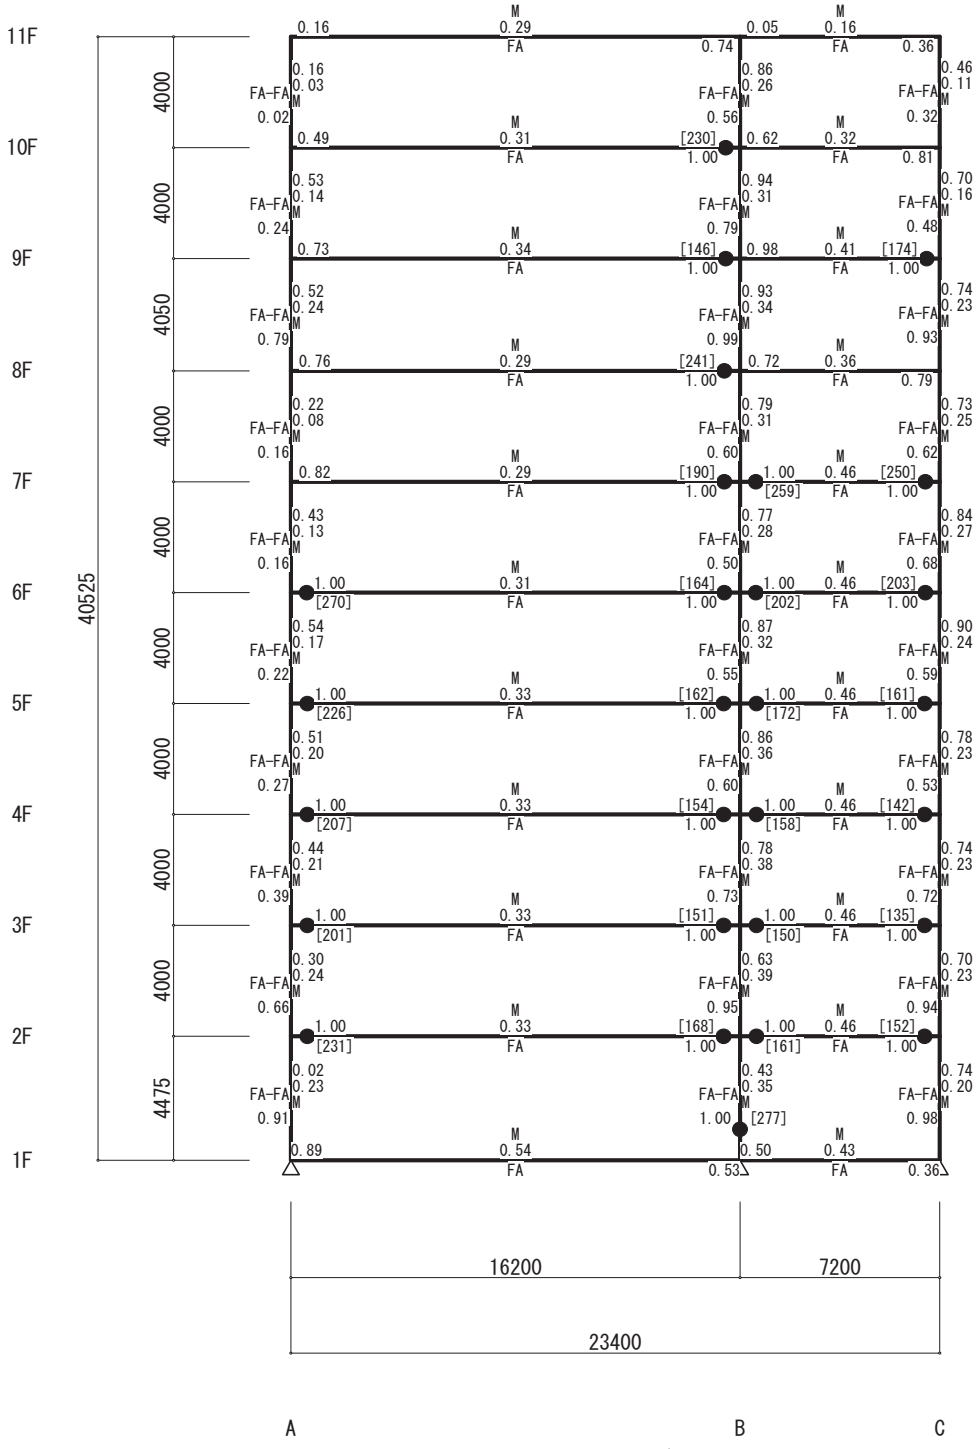

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

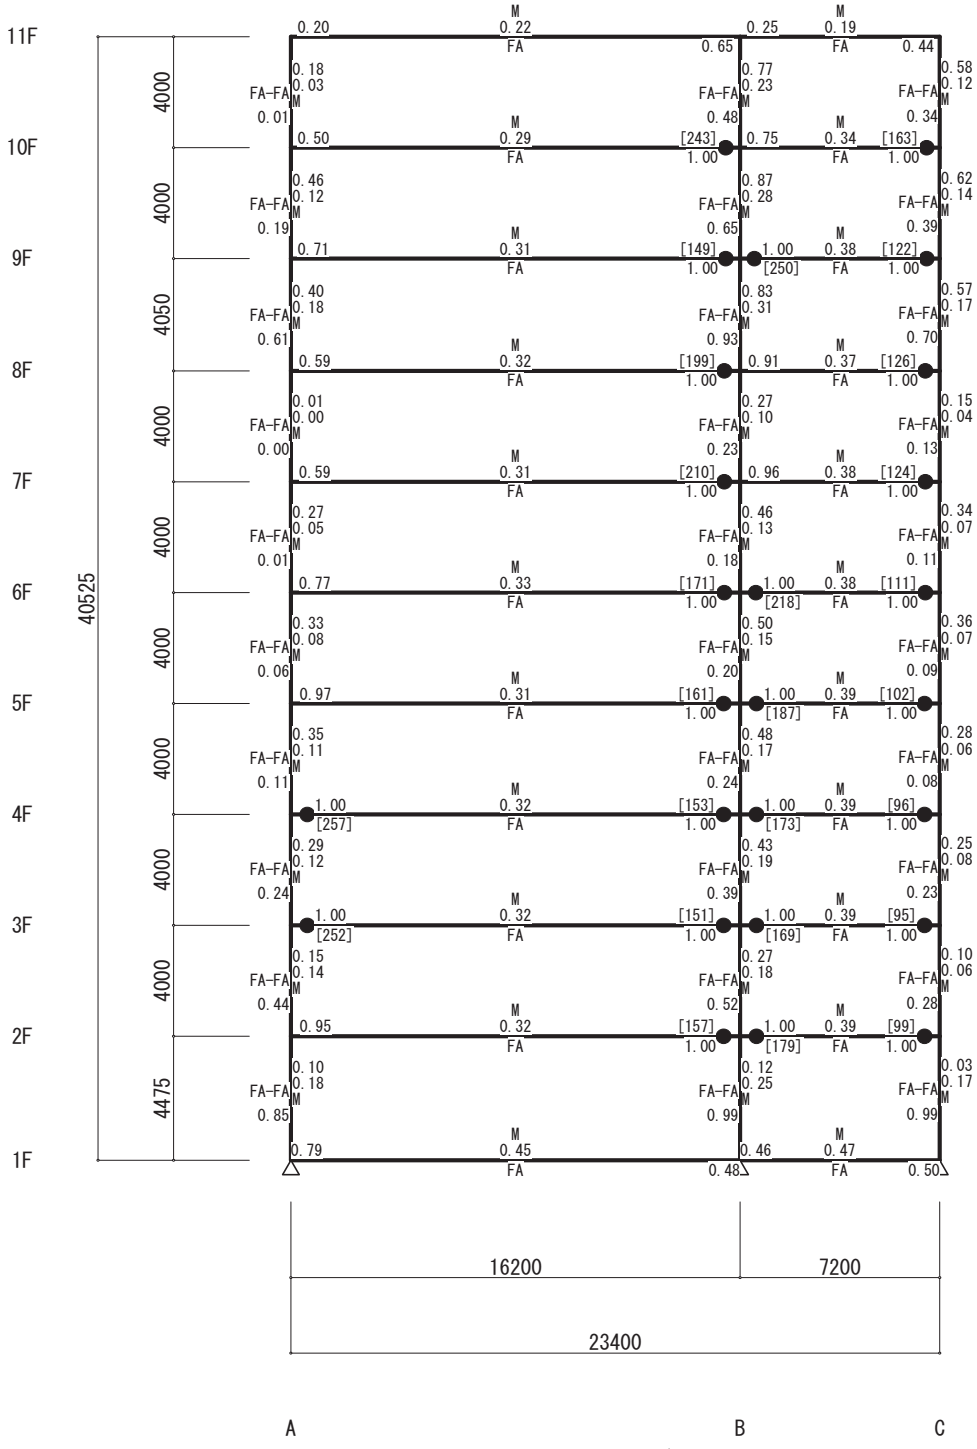

6 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

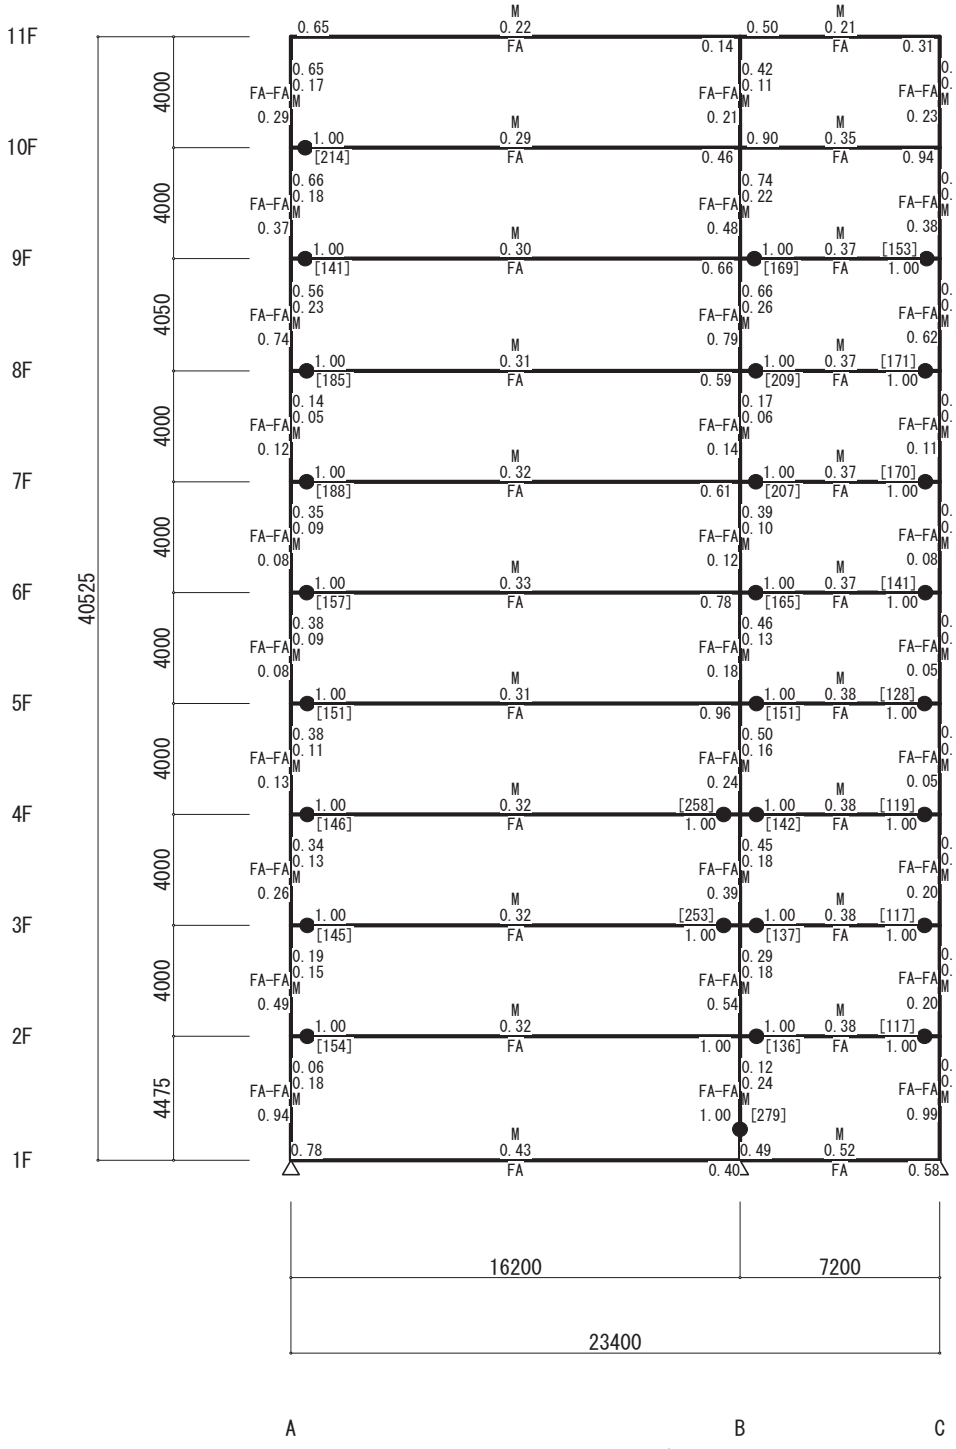

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

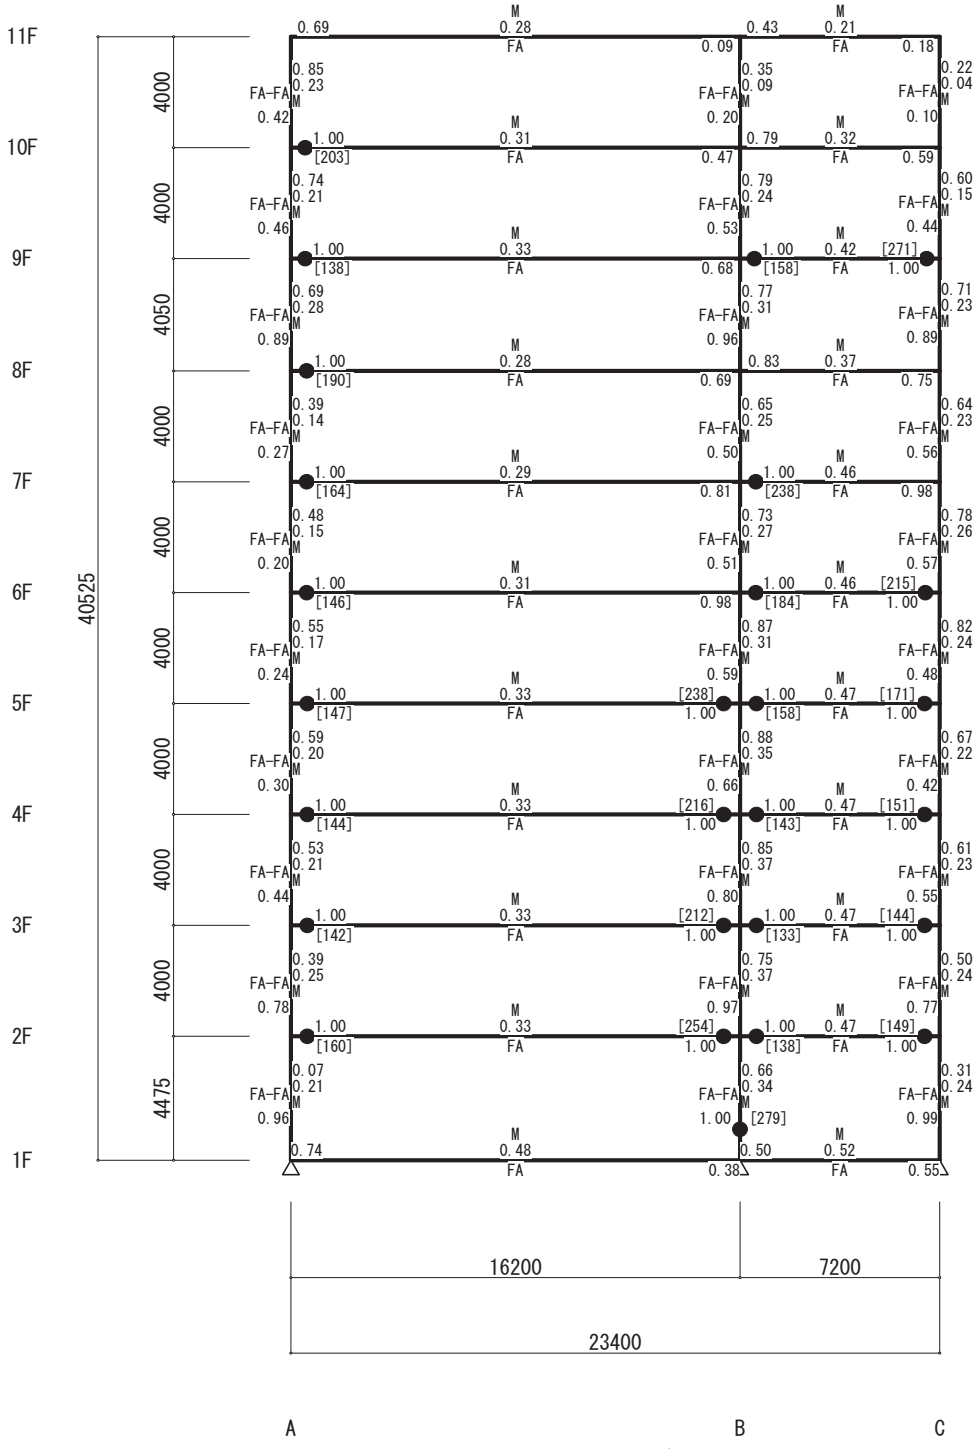

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

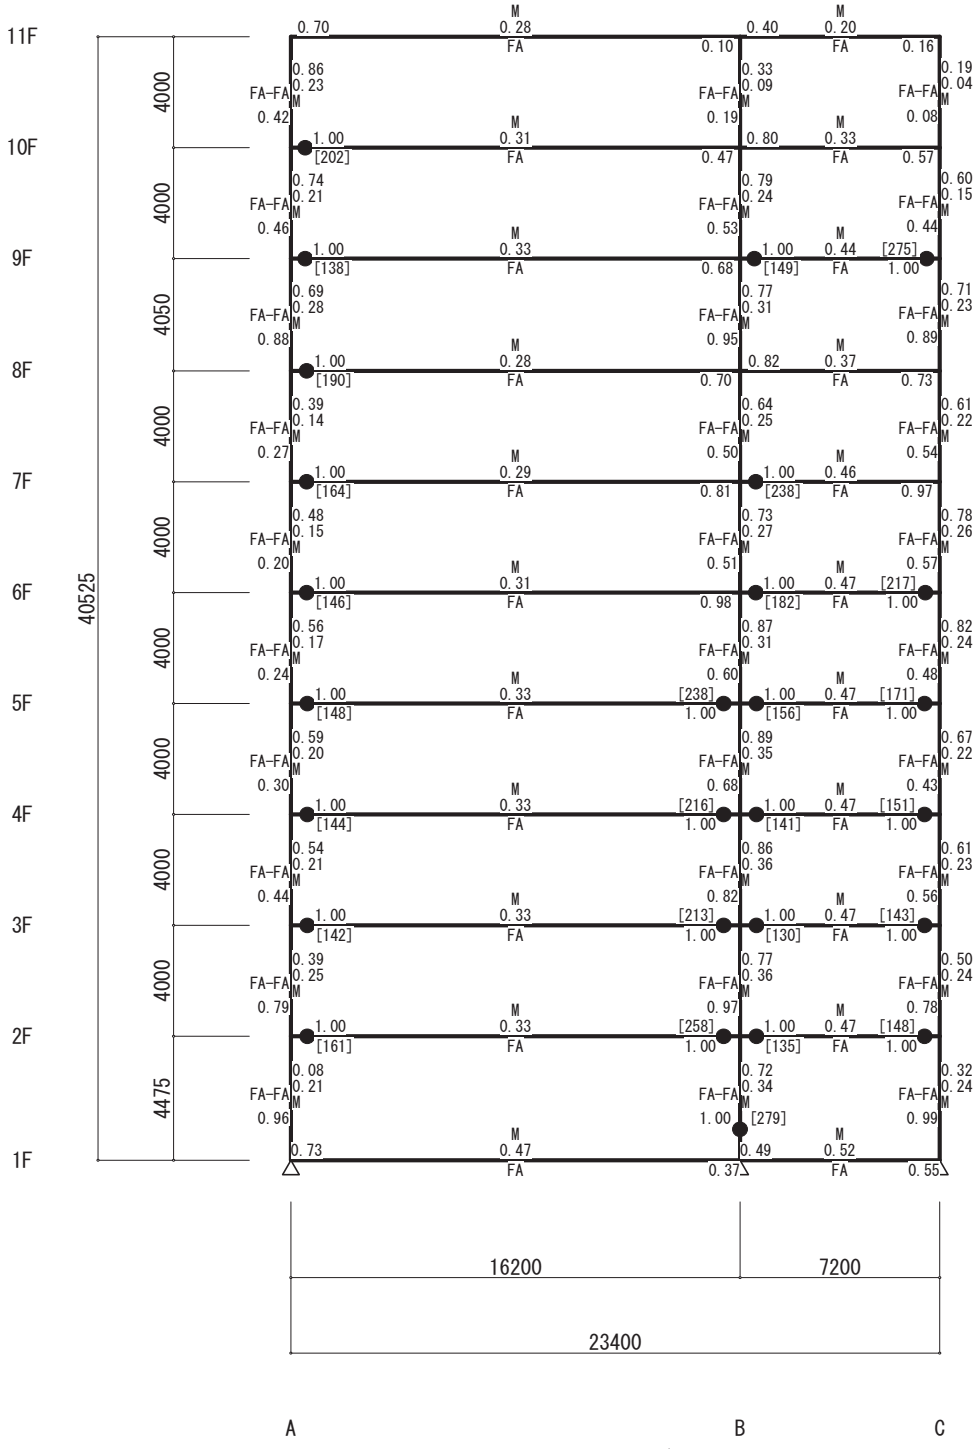

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

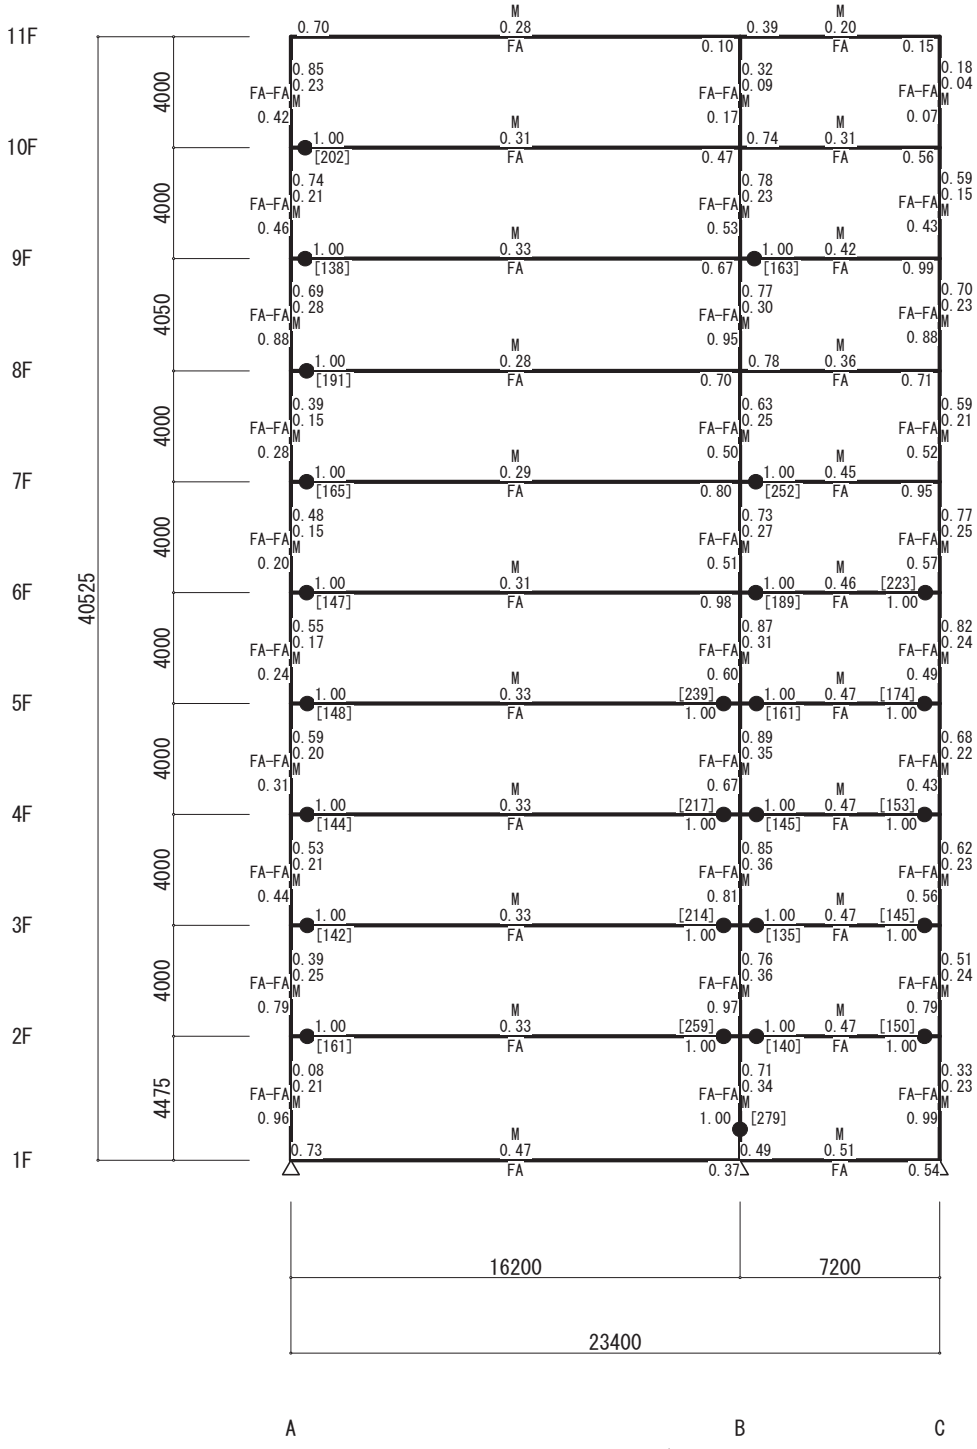

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

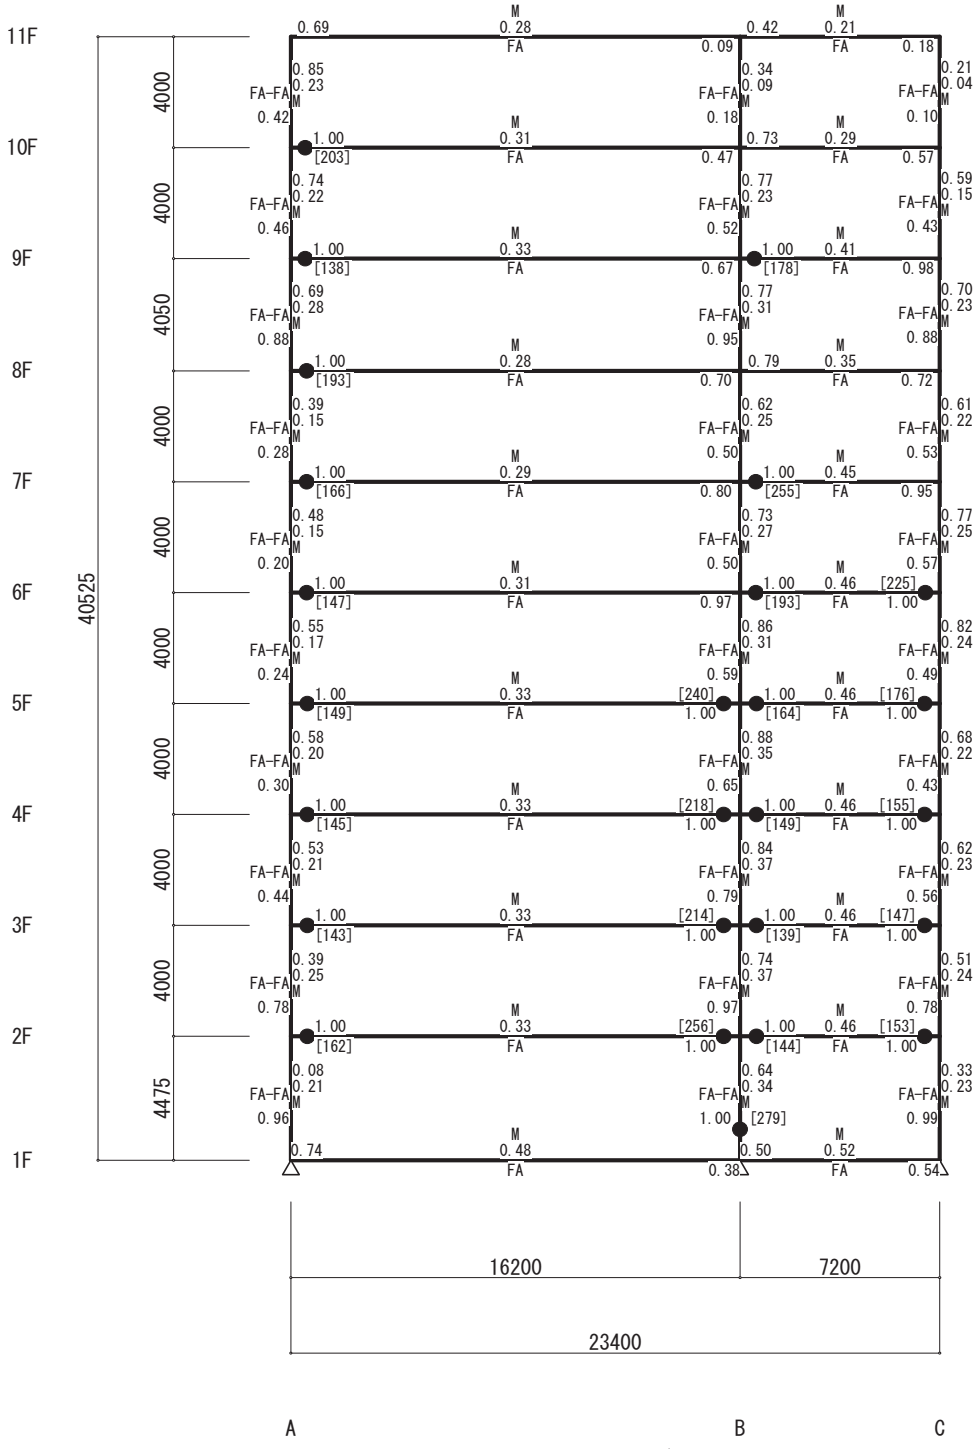

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

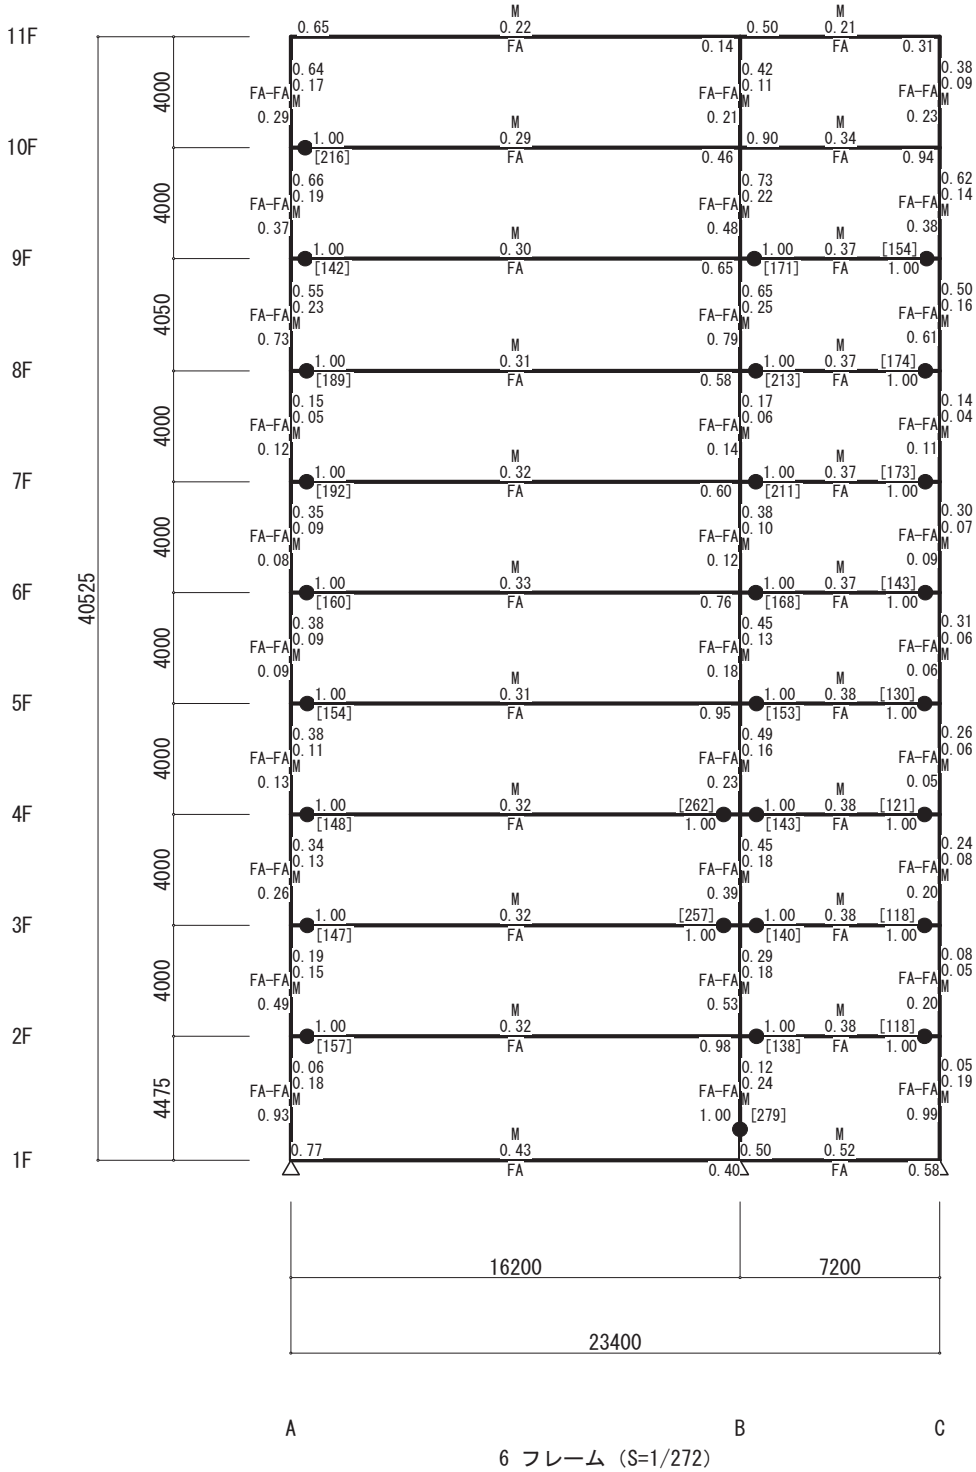

6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛

P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[ｏ] 充分　[ｘ] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｘ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.054	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.055	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　C フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

X方向正加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.054	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.055	---	---	---	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.750	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.000	15.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a)　ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.054	1.47	27.00
		2	3	FA	M	0.036	0.97	27.00
		3	4	FA	M	0.038	1.02	27.00

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	4	5	FA	M	0.038	1.03	27.00
		5	6	FA	M	0.047	1.28	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.055	1.49	27.00
		2	3	FA	M	0.036	0.98	27.00
		3	4	FA	M	0.038	1.02	27.00
		4	5	FA	M	0.038	1.03	27.00
		5	6	FA	M	0.048	1.30	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.037	1.01	27.00
		2	3	FA	M	0.025	0.68	27.00
		3	4	FA	M	0.026	0.70	27.00
		4	5	FA	M	0.025	0.69	27.00
		5	6	FA	M	0.036	0.96	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.009	0.25	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.022	0.59	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.39	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.047	1.28	27.00
		2	3	FA	M	0.038	1.03	27.00
		3	4	FA	M	0.038	1.02	27.00
		4	5	FA	M	0.036	0.97	27.00
		5	6	FA	M	0.054	1.47	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.048	1.30	27.00
		2	3	FA	M	0.038	1.03	27.00
		3	4	FA	M	0.038	1.02	27.00
		4	5	FA	M	0.037	0.99	27.00
		5	6	FA	M	0.055	1.49	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.036	0.96	27.00
		2	3	FA	M	0.026	0.69	27.00
		3	4	FA	M	0.026	0.71	27.00
		4	5	FA	M	0.025	0.68	27.00
		5	6	FA	M	0.037	1.00	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.022	0.59	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.40	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.34	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.009	0.25	27.00

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.08	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.044	1.20	27.00
		B	C	FA	M	0.037	1.01	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.044	1.20	27.00
		B	C	FA	M	0.037	0.99	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.044	1.20	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
4	1F	B	C	FA	M	0.037	1.00	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.044	1.20	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.08	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.045	1.21	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.046	1.24	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.045	1.22	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.045	1.22	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.046	1.23	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.045	1.21	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.21	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）［ｏ］：充分　［ｘ］：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（Ｍ：曲げ破壊，Ｓ：せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　［ｏ］：靭性破壊部材　［ｘ］：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　［ｏ］：保有耐力接合　［ｘ］：非保有耐力接合
［{o}］：保有耐力接合とみなす　［---］：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長(cm)	横補剛n	靭性	接合
A	11F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	11F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	11F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	6F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
3	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
6	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
3	8F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	11F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.75	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
6	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	40.25	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	11F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	11F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	8F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	10F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	7F	5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
B	10F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	6F	4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
C	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	5F	3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
1	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
2	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	8F	B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
3	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
4	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
4	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
5	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
6	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	5F	C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
2	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	4F	B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
3	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
4	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
4	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
5	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
6	10F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	1F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
A	10F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
B	10F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	10F	5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.00	15.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
C	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	9F	4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N	：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）	(N)
Ncr	：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)

Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)
A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	267.1 90658.6	-111.0 256.5	13679.5 13170.2	0.98	2472.9 242512.4	0.123 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	335.1 105767.4	442.3 922.6	13897.8 13461.3	0.96	2472.3 242446.3	0.383 0.004	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	624.3 105767.4	692.3 1264.9	13897.8 13461.3	0.94	2467.7 241997.8	0.530 0.005	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	472.6 105767.4	697.0 1252.5	13897.8 13461.3	0.95	2470.4 242266.7	0.517 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	688.2 105767.4	553.7 1035.2	13897.8 13461.3	0.94	2466.3 241862.2	0.446 0.004	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	459.9 90658.6	84.5 501.3	13679.5 13170.2	0.96	2470.6 242285.9	0.230 0.002	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	208.7 82316.2	-668.5 1464.4	13534.0 12806.4	0.99	2473.4 242557.3	0.602 0.006	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	753.1 105767.4	675.6 2240.3	13897.8 13097.4	0.95	2464.8 241710.9	0.919 0.009	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1118.8 105767.4	450.9 2209.1	13897.8 13097.4	0.94	2453.5 240604.6	0.932 0.009	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	979.1 105767.4	453.7 2205.4	13897.8 13097.4	0.94	2458.3 241078.1	0.922 0.009	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1206.0 105767.4	712.9 2222.7	13897.8 13097.4	0.93	2450.1 240276.7	0.937 0.009	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	1334.2 82316.2	-556.3 1594.4	13534.0 12806.4	0.96	2444.8 239750.2	0.732 0.007	OK
8F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	1307.5 90661.7	597.2 2392.1	13679.6 13053.4	0.92	2445.9 239864.5	1.008 0.010	NG
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	1605.1 88433.9	499.4 2358.9	13642.8 13053.4	0.92	2431.6 238463.4	1.015 0.010	NG
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	1481.4 88433.9	499.1 2356.5	13642.8 13053.4	0.92	2437.9 239080.2	1.006 0.010	NG
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	1641.4 90661.7	590.7 2357.0	13679.6 13053.4	0.92	2429.7 238272.6	1.014 0.010	NG
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	2297.4 64263.7	84.6 2205.9	13127.1 12169.3	0.90	2387.1 234096.1	1.023 0.009	NG
7F	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	1914.5 196593.0	825.2 3383.2	28284.5 27377.0	0.94	5817.3 570485.8	0.618 0.006	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	2115.2 188218.4	597.0 3117.8	28154.8 27377.0	0.94	5809.9 569754.7	0.582 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	2014.0 188218.4	597.1 3118.4	28154.8 27377.0	0.94	5813.7 570132.3	0.579 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	2078.1 196593.0	825.9 3392.8	28284.5 27377.0	0.94	5811.3 569895.1	0.624 0.006	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	3434.1 127434.6	-137.1 2064.9	26858.4 24784.1	0.92	5742.4 563135.7	0.473 0.004	OK
6F	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2528.5 172998.3	1337.8 3003.6	27895.5 26858.4	0.91	5792.2 568018.8	0.570 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2636.7 172998.3	1285.7 2878.7	27895.5 26858.4	0.91	5787.0 567513.6	0.553 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2561.0 172998.3	1285.7 2878.5	27895.5 26858.4	0.91	5790.7 567869.3	0.551 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2531.8 172998.3	1338.3 3001.3	27895.5 26858.4	0.91	5792.0 568003.7	0.569 0.005	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	4579.8 111126.3	461.8 2250.6	26339.8 24265.6	0.88	5657.7 554832.8	0.541 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	3134.1 196593.0	2665.4 2404.3	28284.5 26858.4	0.88	5760.6 564917.5	0.524 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	3153.7 159552.3	2091.4 2133.0	27636.3 26858.4	0.86	5759.4 564805.9	0.438 0.004	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	3108.4 159552.3	2091.4 2133.1	27636.3 26858.4	0.86	5762.0 565062.8	0.436 0.004	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	2990.3 196593.0	2662.2 2403.8	28284.5 26858.4	0.88	5768.7 565714.3	0.519 0.005	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	5732.1 136969.1	1850.1 1499.8	27117.7 23747.0	0.81	5548.1 544087.2	0.510 0.003	OK
4F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	4223.5 243508.1	3219.7 2334.5	26394.2 25067.8	0.89	5742.3 563125.5	0.657 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	3668.2 180615.6	2387.6 1396.8	25699.8 25067.8	0.89	5792.1 568015.0	0.510 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	3660.6 180615.6	2387.4 1396.8	25699.8 25067.8	0.89	5792.8 568077.5	0.510 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2974.0 243508.1	3224.7 2334.2	26394.2 25067.8	0.90	5844.6 573160.5	0.615 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	7393.4 195836.6	2393.3 1486.5	25910.5 22539.8	0.84	5323.3 522034.2	0.680 0.005	OK
3F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	5305.8 243508.1	4006.8 1661.8	26394.2 25067.8	0.90	5624.9 551616.4	0.829 0.007	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4178.2 180615.6	3218.9 1098.2	25699.8 25067.8	0.90	5746.6 563549.8	0.664 0.006	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4210.7 180615.6	3219.3 1098.2	25699.8 25067.8	0.90	5743.5 563246.2	0.666 0.006	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2958.6 243508.1	3983.4 1657.9	26394.2 25067.8	0.92	5845.7 573262.5	0.743 0.007	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	9055.6 195836.6	3150.2 834.5	25910.5 22118.5	0.86	5012.2 491524.6	0.889 0.006	OK
2F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	6385.9 243508.1	5012.5 830.5	26394.2 25067.8	0.91	5481.2 537525.1	1.039 0.009	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4684.6 180615.6	4143.0 203.4	25699.8 25067.8	0.92	5695.5 558541.7	0.842 0.007	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4756.9 180615.6	4139.5 203.2	25699.8 25067.8	0.91	5687.8 557780.2	0.844 0.007	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2938.6 243508.1	5167.4 827.7	26394.2 25067.8	0.94	5847.0 573394.2	0.941 0.009	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	10715.7 195836.6	4195.7 24.0	25910.5 22539.8	0.88	4638.7 454899.0	1.134 0.009	NG
1F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	7488.4 224490.6	5269.9 -82.6	26247.2 25658.0	0.91	5307.2 520456.3	1.126 0.010	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	5196.7 194557.2	5634.6 -774.7	25893.7 25658.0	0.93	5638.0 552895.6	1.108 0.010	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	5296.0 194557.2	5615.3 -769.5	25893.7 25658.0	0.93	5626.1 551732.6	1.108 0.010	NG
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	2897.1 224490.6	5790.9 -310.0	26247.2 25658.0	0.95	5849.7 573664.2	1.047 0.010	NG
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	12370.9 203832.8	4236.6 -896.3	26011.5 24833.2	0.90	4203.9 412258.4	1.183 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	419.5 95313.7	-6.0 385.9	13752.3 13679.5	0.97	2471.2 242343.4	0.182 0.002	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	606.1 105767.4	635.9 1115.4	13897.8 13788.7	0.94	2468.1 242033.9	0.470 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	888.9 105767.4	673.7 1389.1	13897.8 13825.1	0.93	2461.1 241350.5	0.592 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	715.9 105767.4	664.0 1403.3	13897.8 13825.1	0.94	2465.7 241799.3	0.588 0.006	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	935.6 105767.4	717.0 1252.5	13897.8 13788.7	0.93	2459.7 241212.7	0.541 0.005	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	594.4 95313.7	120.9 651.0	13752.3 13679.5	0.95	2468.3 242056.6	0.296 0.003	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	417.6 86336.4	-655.5 1652.2	13606.8 13534.0	0.98	2471.2 242345.9	0.688 0.007	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1199.9 105767.4	708.5 2280.7	13897.8 13679.5	0.93	2450.4 240300.6	0.955 0.009	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1510.1 105767.4	458.0 2215.8	13897.8 13752.3	0.93	2436.5 238941.5	0.953 0.009	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 562	1326.7 105767.4	439.3 2226.1	13897.8 13715.9	0.93	2445.1 239782.6	0.947 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1459.2 105767.4	687.3 2303.7	13897.8 13679.5	0.92	2439.0 239185.7	0.979 0.010	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	1545.4 86336.4	-578.8 1684.8	13606.8 13534.0	0.96	2434.7 238767.2	0.777 0.007	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	358.2 67060.9	146.2 2263.0	13200.7 13200.7	0.96	2472.0 242420.3	0.911 0.009	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1888.7 92974.8	648.1 2350.9	13716.4 13753.3	0.91	2415.3 236861.4	1.019 0.010	NG
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	2165.5 92974.8	559.0 2345.2	13716.4 13790.1	0.91	2396.8 235047.3	1.037 0.010	NG
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	1972.5 92974.8	562.5 2362.5	13716.4 13790.1	0.91	2410.0 236338.2	1.031 0.010	NG
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	2001.1 92974.8	651.7 2368.9	13716.4 13753.3	0.91	2408.1 236155.0	1.033 0.010	NG
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	2544.3 67060.9	145.2 2214.1	13200.7 13200.7	0.90	2367.4 232163.9	1.026 0.010	NG
7F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	138.9 136969.1	-188.3 1965.7	27117.7 26858.4	0.99	5851.0 573783.2	0.337 0.003	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2524.8 205539.3	796.9 3338.4	28414.1 29085.9	0.93	5792.4 568035.8	0.627 0.006	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	2793.1 205539.3	566.4 3061.7	28414.1 29085.9	0.93	5779.2 566745.5	0.592 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2615.5 205539.3	565.3 3056.4	28414.1 29085.9	0.93	5788.1 567614.3	0.586 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2515.8 205539.3	794.3 3332.7	28414.1 29085.9	0.93	5792.8 568077.0	0.626 0.006	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	3694.1 136969.1	-168.3 2005.8	27117.7 26858.4	0.92	5725.3 561460.0	0.463 0.004	OK
6F	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	3115.4 188218.4	1279.9 3042.2	28154.8 28932.7	0.91	5761.6 565023.6	0.591 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	3401.7 180367.8	1228.3 2920.8	28025.2 28997.5	0.90	5744.4 563336.2	0.581 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 569	3253.8 180367.8	1228.6 2922.4	28025.2 28932.7	0.90	5753.5 564225.9	0.576 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	3037.1 188218.4	1281.6 3044.8	28154.8 28932.7	0.91	5766.1 565459.2	0.589 0.005	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	4844.7 118862.1	404.6 2293.7	26599.1 26339.8	0.88	5634.7 552574.3	0.544 0.004	OK
5F	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	3709.7 205539.3	2629.5 2462.3	28414.1 28932.7	0.87	5724.2 561354.9	0.529 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	4016.8 172998.3	2056.0 2190.2	27895.5 28932.7	0.85	5702.3 559209.2	0.471 0.004	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	3904.0 172998.3	2055.6 2189.7	27895.5 28932.7	0.85	5710.6 560017.1	0.467 0.004	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 576	3582.2 205539.3	2624.9 2460.2	28414.1 28867.9	0.87	5732.8 562195.9	0.524 0.005	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	6007.2 147615.1	1815.0 1556.8	27377.0 26339.8	0.81	5518.4 541166.2	0.491 0.003	OK
4F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	4771.1 255117.5	3215.6 2363.6	26394.2 26394.2	0.88	5686.2 557629.5	0.667 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	4621.4 195836.6	2389.3 1426.6	25910.5 26394.2	0.88	5702.2 559198.7	0.539 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	4557.0 195836.6	2389.6 1427.1	25910.5 26394.2	0.88	5709.0 559857.6	0.537 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	3662.9 255117.5	3223.4 2364.4	26394.2 26394.2	0.90	5792.6 568058.3	0.632 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	7677.8 213066.1	2385.3 1515.8	26121.1 24435.8	0.84	5274.5 517250.8	0.666 0.005	OK
3F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	5824.2 255117.5	4007.8 1662.7	26394.2 26394.2	0.89	5559.3 545177.9	0.837 0.007	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	5226.6 195836.6	3204.7 1094.6	25910.5 26394.2	0.89	5634.4 552548.0	0.695 0.006	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	5219.3 195836.6	3203.6 1094.3	25910.5 26394.2	0.89	5635.3 552632.1	0.694 0.006	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	3766.8 255117.5	3981.5 1656.5	26394.2 26394.2	0.91	5783.8 567197.6	0.764 0.007	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	9358.9 204179.1	3171.0 836.4	26015.8 24225.2	0.86	4948.6 485291.5	0.870 0.007	OK
2F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	6901.0 255117.5	5049.3 824.1	26394.2 26394.2	0.90	5403.4 529887.8	1.051 0.010	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	5842.0 195836.6	4343.5 200.1	25910.5 26394.2	0.91	5556.9 544946.6	0.910 0.008	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	5889.9 195836.6	4348.8 200.9	25910.5 26394.2	0.91	5550.5 544319.3	0.913 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	3881.6 255117.5	5314.9 807.9	26394.2 26394.2	0.93	5773.8 566217.2	0.990 0.009	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	11052.7 213066.1	4239.4 -2.3	26121.1 24435.8	0.89	4555.2 446713.1	1.119 0.009	NG
1F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	8052.4 236017.5	5180.2 -103.7	26365.1 26365.1	0.91	5207.4 510675.6	1.126 0.010	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	6484.3 203832.8	5429.6 -959.3	26011.5 26394.2	0.93	5466.8 536112.4	1.123 0.010	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 621	6563.3 203832.8	5417.0 -963.6	26011.5 26365.1	0.93	5455.1 534961.9	1.124 0.010	NG
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	3980.0 236017.5	5733.5 -440.3	26365.1 26365.1	0.94	5765.0 565354.0	1.073 0.010	NG
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	12774.6 213787.9	4141.5 -921.8	26129.4 25304.5	0.90	4088.4 400931.0	1.175 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	61.3 31364.6	30.1 224.0	7515.2 7701.1	0.97	1171.3 114869.3	0.195 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	253.9 40300.1	311.2 497.5	7780.8 7754.2	0.94	1170.0 114734.8	0.433 0.004	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	247.9 40300.1	380.7 554.5	7780.8 7780.8	0.93	1170.0 114741.5	0.477 0.005	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	212.0 39245.0	347.8 581.1	7754.2 7754.2	0.94	1170.4 114778.1	0.497 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	271.4 38230.8	285.4 530.4	7727.7 7727.7	0.94	1169.8 114714.4	0.462 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	246.7 31364.6	62.3 323.3	7515.2 7701.1	0.95	1170.1 114742.8	0.296 0.003	OK
9F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	72.5 24076.5	-279.3 554.9	7196.5 7621.5	0.99	1171.3 114866.0	0.479 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	556.7 40300.1	203.7 938.0	7780.8 7727.7	0.93	1164.4 114191.1	0.826 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	593.0 40300.1	359.2 1030.0	7780.8 7780.8	0.92	1163.5 114098.6	0.896 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	521.2 38230.8	211.5 943.8	7727.7 7727.7	0.93	1165.3 114275.7	0.826 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	488.9 35413.5	61.6 831.5	7648.0 7674.6	0.94	1166.0 114348.1	0.738 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	626.6 24076.5	-274.6 542.3	7196.5 7621.5	0.96	1162.6 114007.6	0.543 0.005	OK
8F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	88.0 23485.7	37.7 846.3	7164.4 7379.5	0.97	1171.3 114860.5	0.714 0.007	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	825.6 37292.7	389.7 1100.8	7702.2 7729.0	0.90	1156.0 113367.4	0.971 0.010	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	909.6 38282.0	506.2 1120.6	7729.0 7755.9	0.89	1152.7 113044.4	0.988 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 540	808.4 35425.8	394.0 1104.3	7648.4 7729.0	0.90	1156.7 113429.8	0.972 0.010	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	576 547	670.0 33695.6	276.8 1080.5	7594.6 7702.2	0.91	1161.3 113883.0	0.946 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	978.7 23485.7	47.8 861.8	7164.4 7379.5	0.89	1149.8 112755.5	0.822 0.008	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	45.4 54885.1	-141.5 688.2	14123.7 14288.1	0.99	2739.1 268610.5	0.252 0.003	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1105.3 94717.3	535.0 1626.7	15192.7 15521.6	0.93	2721.3 266867.4	0.631 0.006	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 527	1276.6 99459.0	816.4 2043.5	15274.9 15521.6	0.92	2715.3 266284.3	0.779 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	1221.5 90306.7	542.1 1636.5	15110.4 15521.6	0.92	2717.4 266481.0	0.640 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	851.8 82362.0	260.8 1220.8	14946.0 15521.6	0.94	2728.5 267576.6	0.480 0.005	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	1415.4 54885.1	-130.6 700.1	14123.7 14288.1	0.93	2709.9 265750.5	0.345 0.003	OK
6F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	9.2 44529.6	151.8 871.9	13630.3 13959.2	0.99	2739.1 268613.3	0.316 0.003	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	1442.7 82362.0	772.5 1402.2	14946.0 15521.6	0.90	2708.8 265638.6	0.564 0.005	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	1670.3 90306.7	1022.7 1607.1	15110.4 15521.6	0.89	2698.4 264626.2	0.642 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 527	1644.0 78777.2	779.2 1408.4	14863.7 15521.6	0.89	2699.7 264750.9	0.577 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 527	1029.0 75421.4	528.8 1203.2	14781.5 15521.6	0.92	2723.7 267100.1	0.478 0.005	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	1861.4 44529.6	163.3 883.2	13630.3 13959.2	0.88	2688.6 263661.9	0.432 0.003	OK
5F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 534	1784.7 78777.2	1028.6 1162.3	14863.7 15480.5	0.86	2692.7 264061.3	0.493 0.004	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	2061.8 82362.0	1258.9 1422.9	14946.0 15521.6	0.85	2677.1 262537.8	0.591 0.005	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 534	2054.2 75421.4	1034.9 1169.2	14781.5 15480.5	0.84	2677.6 262582.7	0.510 0.004	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 534	1177.7 69322.5	804.8 908.9	14617.0 15480.5	0.88	2718.9 266631.1	0.377 0.003	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 850	2289.0 44529.6	471.5 539.2	13630.3 13630.3	0.79	2662.7 261125.7	0.331 0.002	OK
4F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	2169.9 102783.2	1298.6 919.4	18404.2 19278.5	0.88	3635.9 356557.9	0.432 0.004	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	2469.7 111825.9	1564.1 1197.8	18588.3 19324.5	0.87	3617.8 354781.8	0.509 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	2461.2 94794.5	1307.3 928.1	18220.2 19278.5	0.86	3618.3 354835.6	0.448 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	1290.6 87702.3	1040.3 649.4	18036.1 19232.5	0.90	3675.5 360443.7	0.329 0.003	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 906	2703.7 51491.3	669.6 248.5	16563.7 16931.8	0.84	3602.0 353236.5	0.324 0.002	OK
3F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 562	2570.2 94794.5	1759.9 635.3	18220.2 19186.5	0.89	3611.2 354135.2	0.576 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 555	2881.3 102783.2	1988.7 877.3	18404.2 19232.5	0.88	3589.1 351969.3	0.643 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	2860.9 87702.3	1763.0 641.6	18036.1 19232.5	0.88	3590.6 352119.6	0.591 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	1379.4 81377.2	1538.7 401.0	17852.1 19140.4	0.92	3672.4 360140.8	0.466 0.004	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3106.9 51491.3	1165.8 42.4	16563.7 16563.7	0.87	3571.5 350244.6	0.480 0.003	OK
2F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2949.1 94794.5	2148.1 159.9	18220.2 19232.5	0.91	3583.9 351465.0	0.705 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	3286.3 102783.2	2486.6 437.5	18404.2 19278.5	0.89	3556.6 348780.1	0.800 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	3256.1 94794.5	2170.3 171.2	18220.2 19232.5	0.90	3559.1 349032.5	0.726 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	1461.8 81377.2	1816.2 -110.3	17852.1 19140.4	0.94	3669.4 359841.9	0.551 0.005	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3499.5 51491.3	1477.0 -472.9	16563.7 16563.7	0.91	3537.7 346932.6	0.602 0.004	OK
1F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	3247.1 102111.7	3552.8 -279.0	18389.6 18904.4	0.92	3559.9 349107.1	1.088 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	668 597	3675.0 106979.9	3522.7 -98.1	18492.6 18955.8	0.91	3521.3 345325.3	1.097 0.010	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	3671.8 102111.7	3523.1 -285.2	18389.6 18904.4	0.91	3521.6 345354.5	1.102 0.010	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	699 605	1598.4 97568.3	3625.7 -453.7	18286.7 18904.4	0.94	3663.9 359308.3	1.029 0.010	NG
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	794 762	3910.8 75738.6	3485.9 -861.5	17668.9 17874.8	0.91	3498.0 343040.5	1.130 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	267.1 65880.4	-368.6 -471.6	13679.5 13170.2	0.94	2472.9 242512.4	0.201 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	419.5 90658.6	301.4 463.1	13752.3 13679.5	0.94	2471.2 242343.4	0.208 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	61.3 37255.5	43.5 62.3	7515.2 7701.1	0.97	1171.3 114869.3	0.060 0.001	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	208.7 53917.3	-232.9 -116.4	13534.0 12806.4	0.95	2473.4 242557.3	0.106 0.001	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	417.6 82316.2	432.9 422.9	13606.8 13534.0	0.93	2471.2 242345.9	0.194 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	72.5 34543.3	92.8 113.6	7196.5 7621.5	0.96	1171.3 114866.0	0.103 0.001	OK
8F	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	358.2 67060.9	377.7 358.0	13200.7 13200.7	0.93	2472.0 242420.3	0.170 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	88.0 27903.3	96.4 91.8	7164.4 7379.5	0.95	1171.3 114860.5	0.090 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	138.9 127434.6	374.4 410.2	27117.7 26858.4	0.97	5851.0 573783.2	0.073 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	45.4 59151.1	74.2 72.7	14123.7 14288.1	0.97	2739.1 268610.5	0.030 0.000	OK
6F	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	9.2 51064.5	73.3 101.9	13630.3 13959.2	0.99	2739.1 268613.3	0.037 0.000	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	335.1 78570.3	-493.6 -776.1	13897.8 13461.3	0.95	2472.3 242446.3	0.323 0.003	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	606.1 97776.8	514.1 746.7	13897.8 13788.7	0.93	2468.1 242033.9	0.327 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	253.9 39245.0	162.9 197.8	7780.8 7754.2	0.93	1170.0 114734.8	0.190 0.002	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	753.1 63188.6	-412.7 -216.0	13897.8 13097.4	0.92	2464.8 241710.9	0.212 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1199.9 90658.6	564.8 401.8	13897.8 13679.5	0.90	2450.4 240300.6	0.296 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	556.7 38230.8	172.3 179.8	7780.8 7727.7	0.88	1164.4 114191.1	0.209 0.002	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	1307.5 61638.0	-149.1 -200.3	13679.6 13053.4	0.87	2445.9 239864.5	0.172 0.001	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1888.7 95377.5	415.6 301.5	13716.4 13753.3	0.88	2415.3 236861.4	0.288 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	825.6 38282.0	169.0 131.7	7702.2 7729.0	0.87	1156.0 113367.4	0.235 0.001	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	1914.5 147615.1	-356.0 -519.0	28284.5 27377.0	0.90	5817.3 570485.8	0.151 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2524.8 267694.0	708.4 852.8	28414.1 29085.9	0.91	5792.4 568035.8	0.223 0.002	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1105.3 116034.5	368.2 433.7	15192.7 15521.6	0.91	2721.3 266867.4	0.218 0.002	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2528.5 127434.6	-332.3 -314.6	27895.5 26858.4	0.86	5792.2 568018.8	0.144 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	3115.4 248205.8	667.1 724.4	28154.8 28932.7	0.89	5761.6 565023.6	0.223 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	1442.7 116034.5	348.8 376.6	14946.0 15521.6	0.89	2708.8 265638.6	0.221 0.001	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	3134.1 127434.6	-279.0 -290.8	28284.5 26858.4	0.85	5760.6 564917.5	0.160 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	3709.7 248205.8	730.7 838.8	28414.1 28932.7	0.89	5724.2 561354.9	0.259 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 534	1784.7 112996.6	366.4 416.7	14863.7 15480.5	0.88	2692.7 264061.3	0.256 0.002	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	4223.5 144257.9	-248.7 -226.3	26394.2 25067.8	0.84	5742.3 563125.5	0.205 0.000	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	4771.1 267577.3	829.8 875.0	26394.2 26394.2	0.87	5686.2 557629.5	0.311 0.002	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	2169.9 159044.6	470.1 535.5	18404.2 19278.5	0.89	3635.9 356557.9	0.249 0.002	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	5305.8 144257.9	-243.1 -222.2	26394.2 25067.8	0.82	5624.9 551616.4	0.246 0.000	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	5824.2 267577.3	826.4 840.8	26394.2 26394.2	0.85	5559.3 545177.9	0.344 0.002	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 562	2570.2 151181.0	442.0 473.5	18220.2 19186.5	0.87	3611.2 354135.2	0.255 0.001	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	6385.9 144257.9	-105.0 -229.3	26394.2 25067.8	0.85	5481.2 537525.1	0.289 0.000	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	6901.0 267577.3	759.6 796.3	26394.2 26394.2	0.84	5403.4 529887.8	0.377 0.002	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2949.1 155038.0	453.0 444.5	18220.2 19232.5	0.86	3583.9 351465.0	0.270 0.001	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	7488.4 177809.2	-162.9 -466.2	26247.2 25658.0	0.86	5307.2 520456.3	0.362 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	8052.4 236017.5	313.5 516.9	26365.1 26365.1	0.85	5207.4 510675.6	0.382 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	3247.1 130399.7	78.3 170.0	18389.6 18904.4	0.88	3559.9 349107.1	0.218 0.000	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	624.3 78570.3	-505.9 -819.5	13897.8 13461.3	0.93	2467.7 241997.8	0.356 0.003	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	888.9 100336.7	423.8 638.0	13897.8 13825.1	0.92	2461.1 241350.5	0.304 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	247.9 40300.1	122.9 134.8	7780.8 7780.8	0.93	1170.0 114741.5	0.139 0.001	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1118.8 63188.6	-464.3 -290.7	13897.8 13097.4	0.89	2453.5 240604.6	0.256 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1510.1 95313.7	403.0 280.4	13897.8 13752.3	0.89	2436.5 238941.5	0.258 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	593.0 40300.1	112.7 114.3	7780.8 7780.8	0.88	1163.5 114098.6	0.163 0.001	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	1605.1 61638.0	-233.6 -265.1	13642.8 13053.4	0.85	2431.6 238463.4	0.216 0.001	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	2165.5 97874.5	249.5 215.5	13716.4 13790.1	0.86	2396.8 235047.3	0.247 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	909.6 39311.2	82.3 71.5	7729.0 7755.9	0.86	1152.7 113044.4	0.179 0.001	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	2115.2 147615.1	-439.4 -608.3	28154.8 27377.0	0.90	5809.9 569754.7	0.172 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	2793.1 274702.5	392.1 486.5	28414.1 29085.9	0.91	5779.2 566745.5	0.175 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 527	1276.6 116034.5	170.9 214.2	15274.9 15521.6	0.91	2715.3 266284.3	0.155 0.001	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2636.7 127434.6	-412.7 -427.2	27895.5 26858.4	0.86	5787.0 567513.6	0.162 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	3401.7 254458.5	358.8 398.5	28025.2 28997.5	0.89	5744.4 563336.2	0.183 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	1670.3 116034.5	155.4 179.8	15110.4 15521.6	0.89	2698.4 264626.2	0.170 0.001	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	3153.7 127434.6	-382.5 -434.6	27636.3 26858.4	0.85	5759.4 564805.9	0.182 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	4016.8 248205.8	393.4 454.2	27895.5 28932.7	0.88	5702.3 559209.2	0.214 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	2061.8 116034.5	159.3 193.6	14946.0 15521.6	0.88	2677.1 262537.8	0.201 0.001	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	3668.2 144257.9	-391.5 -443.9	25699.8 25067.8	0.85	5792.1 568015.0	0.211 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	4621.4 280972.7	421.4 484.4	25910.5 26394.2	0.88	5702.2 559198.7	0.251 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	2469.7 163208.5	194.1 239.7	18588.3 19324.5	0.89	3617.8 354781.8	0.191 0.001	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4178.2 144257.9	-372.3 -413.1	25699.8 25067.8	0.84	5746.6 563549.8	0.227 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	5226.6 267577.3	426.0 480.8	25910.5 26394.2	0.87	5634.4 552548.0	0.273 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 555	2881.3 155038.0	180.2 212.0	18404.2 19232.5	0.87	3589.1 351969.3	0.208 0.001	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4684.6 144257.9	-353.2 -411.1	25699.8 25067.8	0.83	5695.5 558541.7	0.246 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	5842.0 280972.7	434.0 477.8	25910.5 26394.2	0.86	5556.9 544946.6	0.296 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	3286.3 159044.6	196.2 208.6	18404.2 19278.5	0.86	3556.6 348780.1	0.228 0.001	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	5196.7 177809.2	-98.0 -450.5	25893.7 25658.0	0.90	5638.0 552895.6	0.272 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	6484.3 242116.7	204.1 402.4	26011.5 26394.2	0.88	5466.8 536112.4	0.310 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	668 597	3675.0 133859.0	31.2 111.7	18492.6 18955.8	0.89	3521.3 345325.3	0.227 0.000	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	459.8 90658.6	-85.8 -502.9	13679.5 13170.2	0.96	2470.6 242286.0	0.231 0.002	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	688.0 105767.4	-555.4 -1037.8	13897.8 13461.3	0.94	2466.3 241862.7	0.447 0.004	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	472.8 105767.4	-696.3 -1254.3	13897.8 13461.3	0.95	2470.4 242266.4	0.518 0.005	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	624.6 105767.4	-691.7 -1266.6	13897.8 13461.3	0.94	2467.7 241997.1	0.531 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	335.0 105767.4	-444.1 -925.1	13897.8 13461.3	0.96	2472.3 242446.3	0.384 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	267.2 90658.6	109.7 -258.1	13679.5 13170.2	0.98	2472.9 242512.3	0.123 0.001	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	1334.3 82316.2	558.1 -1596.1	13534.0 12806.4	0.96	2444.8 239750.0	0.733 0.007	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1204.5 105767.4	-712.4 -2223.7	13897.8 13097.4	0.93	2450.2 240282.6	0.937 0.009	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	979.0 105767.4	-453.4 -2205.9	13897.8 13097.4	0.94	2458.3 241078.6	0.922 0.009	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1119.1 105767.4	-450.8 -2209.6	13897.8 13097.4	0.94	2453.5 240603.3	0.932 0.009	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	754.7 105767.4	-675.9 -2241.4	13897.8 13097.4	0.95	2464.7 241707.1	0.920 0.009	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	208.7 82316.2	669.7 -1466.3	13534.0 12806.4	0.99	2473.4 242557.3	0.602 0.006	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	2296.6 64263.7	-84.2 -2207.7	13127.1 12169.3	0.90	2387.2 234101.9	1.023 0.009	NG
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	1638.7 90661.7	-590.1 -2357.5	13679.6 13053.4	0.92	2429.9 238286.9	1.014 0.010	NG
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	1480.8 88433.9	-498.5 -2356.9	13642.8 13053.4	0.92	2438.0 239083.3	1.006 0.010	NG
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	1606.0 88433.9	-498.8 -2359.0	13642.8 13053.4	0.92	2431.6 238458.4	1.015 0.010	NG
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	1309.9 90661.7	-596.4 -2391.7	13679.6 13053.4	0.92	2445.8 239854.0	1.008 0.010	NG
7F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	3432.0 127434.6	136.3 -2065.1	26858.4 24784.1	0.92	5742.5 563149.0	0.473 0.004	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	2073.3 196593.0	-826.8 -3393.3	28284.5 27377.0	0.94	5811.5 569913.3	0.624 0.006	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	2013.9 188218.4	-598.0 -3118.9	28154.8 27377.0	0.94	5813.7 570132.9	0.579 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	2117.3 188218.4	-597.9 -3118.4	28154.8 27377.0	0.94	5809.8 569746.4	0.582 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	1917.8 196593.0	-826.1 -3384.0	28284.5 27377.0	0.94	5817.2 570474.6	0.618 0.006	OK
6F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	4576.1 111126.3	-463.5 -2249.6	26339.8 24265.6	0.88	5658.0 554863.4	0.541 0.004	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2525.8 172998.3	-1340.0 -3000.3	27895.5 26858.4	0.91	5792.3 568031.4	0.569 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2560.9 172998.3	-1287.5 -2877.5	27895.5 26858.4	0.91	5790.7 567870.0	0.551 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2638.8 172998.3	-1287.5 -2877.6	27895.5 26858.4	0.91	5786.9 567503.6	0.553 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2532.9 172998.3	-1339.5 -3002.5	27895.5 26858.4	0.91	5792.0 567998.7	0.570 0.005	OK
5F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	5726.9 136969.1	-1852.8 -1497.9	27117.7 23747.0	0.82	5548.7 544140.1	0.511 0.003	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	2982.9 196593.0	-2664.8 -2401.9	28284.5 26858.4	0.88	5769.1 565754.1	0.519 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	3108.2 159552.3	-2093.8 -2131.2	27636.3 26858.4	0.86	5762.0 565063.8	0.436 0.004	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	3155.8 159552.3	-2093.8 -2131.1	27636.3 26858.4	0.86	5759.3 564794.0	0.437 0.004	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	3139.5 196593.0	-2668.0 -2402.4	28284.5 26858.4	0.88	5760.2 564887.3	0.525 0.005	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	7387.0 195836.6	-2396.6 -1483.7	25910.5 22539.8	0.84	5324.3 522139.9	0.681 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2965.5 243508.1	-3228.2 -2331.4	26394.2 25067.8	0.90	5845.2 573216.7	0.616 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	3660.3 180615.6	-2390.7 -1394.3	25699.8 25067.8	0.89	5792.8 568079.9	0.510 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	3670.1 180615.6	-2390.8 -1394.3	25699.8 25067.8	0.89	5792.0 567999.7	0.511 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	4229.6 243508.1	-3223.1 -2331.7	26394.2 25067.8	0.89	5741.7 563067.9	0.658 0.006	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	9048.1 195836.6	-3154.4 -831.1	25910.5 22118.5	0.86	5013.7 491677.2	0.890 0.006	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2949.1 243508.1	-3987.0 -1654.4	26394.2 25067.8	0.92	5846.3 573325.3	0.744 0.007	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4210.2 180615.6	-3222.5 -1094.9	25699.8 25067.8	0.90	5743.6 563250.8	0.666 0.006	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4179.8 180615.6	-3222.0 -1094.8	25699.8 25067.8	0.90	5746.5 563535.0	0.665 0.006	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	5312.4 243508.1	-4010.8 -1658.3	26394.2 25067.8	0.90	5624.1 551538.2	0.830 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	10707.3 195836.6	-4200.2 -19.7	25910.5 22539.8	0.88	4640.7 455099.0	1.135 0.009	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2928.1 243508.1	-5174.7 -823.6	26394.2 25067.8	0.94	5847.7 573463.1	0.942 0.009	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4756.2 180615.6	-4147.3 -199.6	25699.8 25067.8	0.91	5687.8 557787.3	0.845 0.007	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4686.0 180615.6	-4150.9 -199.8	25699.8 25067.8	0.92	5695.4 558527.0	0.843 0.007	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	6392.8 243508.1	-5017.4 -826.3	26394.2 25067.8	0.91	5480.2 537426.7	1.040 0.009	NG
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	12362.0 203832.8	-4239.1 900.5	26011.5 24833.2	0.90	4206.4 412504.3	1.183 0.010	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	2885.3 224490.6	-5791.5 316.6	26247.2 25658.0	0.95	5850.5 573740.4	1.046 0.010	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	5295.1 194557.2	-5615.5 777.0	25893.7 25658.0	0.93	5626.2 551742.9	1.108 0.010	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	5198.3 194557.2	-5634.3 782.4	25893.7 25658.0	0.93	5637.8 552876.4	1.108 0.010	NG
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	7495.4 224490.6	-5268.8 86.7	26247.2 25658.0	0.91	5306.0 520339.6	1.127 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	604.1 95313.7	-125.6 -673.0	13752.3 13679.5	0.95	2468.1 242037.9	0.305 0.003	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	930.6 105767.4	-729.0 -1253.9	13897.8 13788.7	0.93	2459.8 241228.0	0.541 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	709.2 105767.4	-660.2 -1367.6	13897.8 13825.1	0.94	2465.8 241814.8	0.574 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	894.3 105767.4	-676.8 -1389.8	13897.8 13825.1	0.93	2460.9 241334.9	0.592 0.006	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	597.0 105767.4	-636.5 -1127.7	13897.8 13788.7	0.94	2468.2 242051.6	0.475 0.005	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	423.7 95313.7	9.2 -379.2	13752.3 13679.5	0.97	2471.2 242337.5	0.180 0.002	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	1557.2 86336.4	579.7 -1678.9	13606.8 13534.0	0.96	2434.1 238707.9	0.776 0.007	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1488.1 105767.4	-690.1 -2306.3	13897.8 13679.5	0.92	2437.6 239048.1	0.981 0.010	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1330.3 105767.4	-439.8 -2232.9	13897.8 13752.3	0.93	2444.9 239767.1	0.949 0.009	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 562	1477.4 105767.4	-459.8 -2212.5	13897.8 13715.9	0.93	2438.1 239099.7	0.950 0.009	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1181.5 105767.4	-706.2 -2279.7	13897.8 13679.5	0.93	2451.1 240371.4	0.954 0.009	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	422.8 86336.4	657.3 -1652.5	13606.8 13534.0	0.98	2471.2 242338.8	0.688 0.007	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	2555.9 67060.9	-146.3 -2215.0	13200.7 13200.7	0.90	2366.4 232068.3	1.028 0.010	NG
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	2066.3 92974.8	-651.3 -2366.0	13716.4 13753.3	0.90	2403.7 235726.2	1.036 0.010	NG
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	1987.5 92974.8	-562.2 -2361.4	13716.4 13790.1	0.91	2409.0 236242.7	1.032 0.010	NG
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	2095.7 92974.8	-559.1 -2343.8	13716.4 13790.1	0.91	2401.7 235528.1	1.032 0.010	NG
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1859.3 92974.8	-649.1 -2353.1	13716.4 13753.3	0.91	2417.1 237039.4	1.018 0.010	NG
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	364.0 67060.9	-147.0 -2264.7	13200.7 13200.7	0.96	2471.9 242413.6	0.912 0.009	OK
7F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	3705.0 136969.1	168.2 -2004.6	27117.7 26858.4	0.92	5724.6 561386.9	0.464 0.004	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2644.5 205539.3	-794.8 -3333.3	28414.1 29085.9	0.93	5786.6 567476.3	0.630 0.006	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	2625.0 205539.3	-565.8 -3056.8	28414.1 29085.9	0.93	5787.6 567569.4	0.586 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2657.8 205539.3	-566.9 -3061.6	28414.1 29085.9	0.93	5786.0 567412.7	0.588 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2501.2 205539.3	-797.0 -3337.2	28414.1 29085.9	0.93	5793.4 568143.1	0.626 0.006	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	145.7 136969.1	188.2 -1964.7	27117.7 26858.4	0.99	5850.9 573781.4	0.337 0.003	OK
6F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	4854.7 118862.1	-405.2 -2293.7	26599.1 26339.8	0.88	5633.8 552486.8	0.544 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	3236.1 188218.4	-1281.9 -3044.2	28154.8 28932.7	0.91	5754.6 564329.9	0.595 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	3251.4 180367.8	-1229.1 -2921.8	28025.2 28997.5	0.90	5753.6 564240.1	0.576 0.005	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 569	3193.7 180367.8	-1228.8 -2920.2	28025.2 28932.7	0.91	5757.1 564576.8	0.574 0.005	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	3105.9 188218.4	-1280.5 -3042.2	28154.8 28932.7	0.91	5762.2 565076.9	0.591 0.005	OK
5F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	6016.3 147615.1	-1815.9 -1556.1	27377.0 26339.8	0.81	5517.3 541066.9	0.491 0.003	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	3846.3 205539.3	-2626.4 -2459.7	28414.1 28932.7	0.87	5714.7 560422.0	0.532 0.005	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	3892.4 172998.3	-2056.7 -2189.2	27895.5 28932.7	0.85	5711.4 560099.0	0.467 0.004	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	3742.3 172998.3	-2057.1 -2189.6	27895.5 28932.7	0.86	5722.0 561135.6	0.462 0.004	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 576	3712.0 205539.3	-2630.4 -2461.6	28414.1 28867.9	0.87	5724.1 561339.7	0.529 0.005	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	7686.1 213066.1	-2386.8 -1514.8	26121.1 24435.8	0.84	5273.0 517108.4	0.666 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	3989.9 255117.5	-3223.3 -2363.1	26394.2 26394.2	0.89	5764.1 565266.6	0.642 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	4536.5 195836.6	-2391.2 -1425.9	25910.5 26394.2	0.88	5711.1 560066.2	0.537 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	4283.7 195836.6	-2390.6 -1425.4	25910.5 26394.2	0.88	5736.4 562553.5	0.528 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	4786.2 255117.5	-3217.0 -2362.6	26394.2 26394.2	0.88	5684.6 557468.6	0.667 0.006	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	9366.5 204179.1	-3173.1 -834.8	26015.8 24225.2	0.86	4947.0 485133.8	0.870 0.007	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	4152.9 255117.5	-3988.7 -1655.7	26394.2 26394.2	0.91	5749.0 563785.2	0.778 0.007	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	5191.3 195836.6	-3205.1 -1092.7	25910.5 26394.2	0.89	5638.6 552957.8	0.694 0.006	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	4830.2 195836.6	-3207.3 -1093.2	25910.5 26394.2	0.89	5679.8 556996.1	0.681 0.006	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	5851.4 255117.5	-4010.2 -1661.1	26394.2 26394.2	0.89	5555.7 544824.6	0.838 0.007	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	11059.7 213066.1	-4241.0 4.3	26121.1 24435.8	0.89	4553.4 446540.6	1.119 0.009	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	4319.6 255117.5	-5288.7 -804.9	26394.2 26394.2	0.93	5732.9 562209.2	1.001 0.009	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	5858.4 195836.6	-4353.6 -199.0	25910.5 26394.2	0.91	5554.7 544733.0	0.913 0.008	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	5394.4 195836.6	-4350.2 -197.1	25910.5 26394.2	0.91	5614.1 550559.3	0.895 0.008	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	6935.6 255117.5	-5050.6 -821.7	26394.2 26394.2	0.90	5397.9 529353.7	1.052 0.010	NG
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	12781.2 213787.9	-4139.5 922.8	26129.4 25304.5	0.90	4086.5 400744.3	1.175 0.010	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	4458.9 236017.5	-5708.1 411.2	26365.1 26365.1	0.94	5719.0 560844.8	1.085 0.010	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	6534.1 203832.8	-5421.7 968.7	26011.5 26394.2	0.93	5459.4 535388.2	1.124 0.010	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 621	5994.7 203832.8	-5507.7 972.7	26011.5 26365.1	0.93	5536.3 542929.5	1.118 0.010	NG
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	8087.4 236017.5	-5174.6 103.9	26365.1 26365.1	0.91	5201.0 510045.4	1.126 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	262.3 31364.6	-69.8 -359.5	7515.2 7701.1	0.95	1169.9 114725.2	0.327 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	232.1 40300.1	-339.9 -544.4	7780.8 7754.2	0.94	1170.2 114758.3	0.469 0.005	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	218.7 40300.1	-376.0 -543.3	7780.8 7780.8	0.94	1170.3 114771.6	0.465 0.005	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	286.9 39245.0	-319.3 -545.1	7754.2 7754.2	0.93	1169.6 114695.3	0.474 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	224.8 38230.8	-276.9 -503.4	7727.7 7727.7	0.94	1170.3 114765.7	0.436 0.004	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	69.6 31364.6	-22.1 -205.8	7515.2 7701.1	0.97	1171.3 114866.9	0.181 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	642.3 24076.5	277.7 -531.3	7196.5 7621.5	0.96	1162.1 113963.5	0.537 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	538.4 40300.1	-211.4 -954.2	7780.8 7727.7	0.93	1164.9 114235.5	0.837 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	553.0 40300.1	-355.3 -1033.0	7780.8 7780.8	0.92	1164.5 114200.0	0.895 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	541.2 38230.8	-200.2 -926.4	7727.7 7727.7	0.93	1164.8 114228.7	0.814 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	504.4 35413.5	-72.1 -841.5	7648.0 7674.6	0.94	1165.7 114313.9	0.747 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	80.8 24076.5	279.8 -555.7	7196.5 7621.5	0.99	1171.3 114863.2	0.480 0.005	OK
8F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	995.4 23485.7	-49.5 -866.0	7164.4 7379.5	0.89	1149.0 112682.1	0.827 0.008	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	817.4 37292.7	-393.9 -1103.4	7702.2 7729.0	0.90	1156.3 113397.2	0.972 0.010	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	852.4 38282.0	-507.5 -1124.3	7729.0 7755.9	0.89	1155.0 113267.7	0.986 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 540	761.2 35425.8	-391.5 -1105.4	7648.4 7729.0	0.90	1158.3 113593.8	0.968 0.010	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	576 547	760.4 33695.6	-273.4 -1068.8	7594.6 7702.2	0.91	1158.4 113596.6	0.946 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	94.8 23485.7	-38.1 -846.8	7164.4 7379.5	0.97	1171.2 114857.7	0.715 0.007	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	1434.2 54885.1	130.9 -697.9	14123.7 14288.1	0.93	2709.1 265673.9	0.346 0.003	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1178.0 94717.3	-542.2 -1636.6	15192.7 15521.6	0.93	2718.9 266630.4	0.638 0.006	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 527	1186.5 99459.0	-816.2 -2041.8	15274.9 15521.6	0.92	2718.6 266601.5	0.774 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	952.4 90306.7	-534.6 -1624.4	15110.4 15521.6	0.93	2725.9 267317.1	0.621 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	1117.6 82362.0	-261.9 -1225.4	14946.0 15521.6	0.93	2720.9 266828.4	0.496 0.005	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	49.6 54885.1	141.5 -687.7	14123.7 14288.1	0.99	2739.1 268609.9	0.252 0.003	OK
6F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	1882.6 44529.6	-163.4 -883.9	13630.3 13959.2	0.88	2687.4 263548.0	0.434 0.003	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	1526.2 82362.0	-779.1 -1408.3	14946.0 15521.6	0.89	2705.1 265284.5	0.571 0.005	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	1536.8 90306.7	-1022.7 -1607.5	15110.4 15521.6	0.89	2704.7 265238.1	0.635 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 527	1178.7 78777.2	-772.6 -1402.8	14863.7 15521.6	0.91	2718.8 266627.9	0.550 0.005	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 527	1523.7 75421.4	-528.7 -1201.7	14781.5 15521.6	0.90	2705.3 265295.2	0.505 0.005	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	10.6 44529.6	-151.8 -872.0	13630.3 13959.2	0.99	2739.1 268613.3	0.316 0.003	OK
5F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 850	2312.5 44529.6	-471.5 -539.0	13630.3 13630.3	0.79	2661.2 260970.8	0.333 0.002	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 534	1851.4 78777.2	-1035.2 -1169.4	14863.7 15480.5	0.86	2689.1 263715.0	0.499 0.004	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	1872.2 82362.0	-1259.1 -1422.8	14946.0 15521.6	0.86	2688.0 263603.9	0.581 0.005	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 534	1396.6 75421.4	-1028.6 -1162.1	14781.5 15480.5	0.87	2710.7 265825.7	0.471 0.004	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 534	1937.1 69322.5	-804.6 -909.1	14617.0 15480.5	0.84	2684.4 263250.9	0.420 0.003	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 906	2729.3 51491.3	-670.2 -248.5	16563.7 16931.8	0.84	3600.2 353058.4	0.326 0.002	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	2143.8 102783.2	-1306.4 -927.7	18404.2 19278.5	0.88	3637.3 356701.9	0.433 0.004	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	2203.0 111825.9	-1564.0 -1197.6	18588.3 19324.5	0.88	3634.0 356373.2	0.497 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	1626.5 94794.5	-1298.8 -919.4	18220.2 19278.5	0.89	3662.7 359192.5	0.407 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	2394.0 87702.3	-1042.8 -649.5	18036.1 19232.5	0.87	3622.6 355252.4	0.384 0.003	OK
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3134.5 51491.3	-1165.6 -41.9	16563.7 16563.7	0.87	3569.3 350024.9	0.482 0.003	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 562	2415.8 94794.5	-1767.6 -642.3	18220.2 19186.5	0.89	3621.2 355118.1	0.570 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 555	2525.1 102783.2	-1991.0 -877.2	18404.2 19232.5	0.89	3614.2 354428.7	0.627 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	1855.8 87702.3	-1760.8 -635.0	18036.1 19232.5	0.90	3652.3 358172.9	0.541 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	2867.0 81377.2	-1532.1 -398.7	17852.1 19140.4	0.88	3590.2 352074.9	0.539 0.004	OK
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3528.5 51491.3	-1480.3 472.8	16563.7 16563.7	0.91	3535.1 346672.6	0.605 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2688.7 94794.5	-2157.7 -167.1	18220.2 19232.5	0.91	3603.1 353339.5	0.694 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	2838.8 102783.2	-2481.8 -435.4	18404.2 19278.5	0.90	3592.3 352280.2	0.777 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2070.8 94794.5	-2147.9 -159.0	18220.2 19232.5	0.92	3641.4 357094.6	0.660 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	3323.3 81377.2	-1842.0 104.7	17852.1 19140.4	0.90	3553.4 348467.6	0.656 0.005	OK
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	794 762	3940.8 75738.6	-3482.7 864.8	17668.9 17874.8	0.91	3495.0 342740.3	1.132 0.010	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	3027.1 102111.7	-3562.6 273.9	18389.6 18904.4	0.92	3577.9 350869.9	1.079 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	668 597	3167.1 106979.9	-3556.4 94.8	18492.6 18955.8	0.92	3566.6 349762.4	1.080 0.010	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	2259.8 102111.7	-3596.4 281.3	18389.6 18904.4	0.93	3630.7 356049.5	1.049 0.010	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	699 605	3706.1 97568.3	-3518.5 474.9	18286.7 18904.4	0.92	3518.3 345031.4	1.109 0.010	NG

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	459.8 65880.4	-364.3 -640.1	13679.5 13170.2	0.93	2470.6 242286.0	0.278 0.003	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	604.1 90658.6	380.0 443.1	13752.3 13679.5	0.92	2468.1 242037.9	0.211 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	262.3 37255.5	158.9 177.5	7515.2 7701.1	0.92	1169.9 114725.2	0.175 0.002	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	1334.3 53917.3	-484.9 -462.7	13534.0 12806.4	0.85	2444.8 239750.0	0.274 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	1557.2 82316.2	170.7 70.8	13606.8 13534.0	0.90	2434.1 238707.9	0.179 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	642.3 34543.3	63.8 45.9	7196.5 7621.5	0.88	1162.1 113963.5	0.138 0.001	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	2296.6 39593.5	-397.5 -394.0	13127.1 12169.3	0.76	2387.2 234101.9	0.318 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	2555.9 67060.9	59.2 114.3	13200.7 13200.7	0.85	2366.4 232068.3	0.235 0.000	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	995.4 27903.3	26.3 47.2	7164.4 7379.5	0.85	1149.0 112682.1	0.175 0.000	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	3432.0 77360.6	-447.1 -531.4	26858.4 24784.1	0.81	5742.5 563149.0	0.215 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	3705.0 127434.6	241.7 292.2	27117.7 26858.4	0.84	5724.6 561386.9	0.181 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	1434.2 59151.1	113.2 135.9	14123.7 14288.1	0.86	2709.1 265673.9	0.145 0.001	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	4576.1 69476.5	-416.1 -491.1	26339.8 24265.6	0.76	5658.0 554863.4	0.257 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	4854.7 111126.3	214.4 113.6	26599.1 26339.8	0.84	5633.8 552486.8	0.216 0.000	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	1882.6 51064.5	92.9 56.9	13630.3 13959.2	0.85	2687.4 263548.0	0.168 0.000	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	5726.9 62739.0	-463.2 -570.2	27117.7 23747.0	0.73	5548.7 544140.1	0.319 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	6016.3 111126.3	128.5 52.8	27377.0 26339.8	0.84	5517.3 541066.9	0.248 0.000	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 850	2312.5 44529.6	55.9 26.5	13630.3 13630.3	0.83	2661.2 260970.8	0.188 0.000	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	7387.0 71021.5	-535.9 -506.0	25910.5 22539.8	0.69	5324.3 522139.9	0.397 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	7686.1 117867.6	58.8 31.5	26121.1 24435.8	0.80	5273.0 517108.4	0.323 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 906	2729.3 58081.7	19.4 14.3	16563.7 16931.8	0.81	3600.2 353058.4	0.169 0.000	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	9048.1 64452.5	-537.2 -452.0	25910.5 22118.5	0.66	5013.7 491677.2	0.478 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	9366.5 110665.2	29.0 48.0	26015.8 24225.2	0.77	4947.0 485133.8	0.393 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3134.5 51491.3	-3.7 10.0	16563.7 16563.7	0.92	3569.3 350024.9	0.192 0.000	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	10707.3 71021.5	-673.2 -424.6	25910.5 22539.8	0.68	4640.7 455099.0	0.566 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	11059.7 117867.6	-123.9 75.5	26121.1 24435.8	0.94	4553.4 446540.6	0.474 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3528.5 51491.3	-107.4 3.4	16563.7 16563.7	0.87	3535.1 346672.6	0.240 0.000	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	12362.0 133510.9	-360.9 -231.1	26011.5 24833.2	0.75	4206.4 412504.3	0.548 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	12781.2 156468.8	-46.8 380.2	26129.4 25304.5	0.87	4086.5 400744.3	0.566 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	794 762	3940.8 82121.3	-85.3 143.6	17668.9 17874.8	0.96	3495.0 342740.3	0.262 0.000	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	688.0 78570.3	-526.1 -888.7	13897.8 13461.3	0.93	2466.3 241862.7	0.386 0.004	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	930.6 97776.8	366.2 519.1	13897.8 13788.7	0.92	2459.8 241228.0	0.262 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	232.1 39245.0	74.2 73.3	7780.8 7754.2	0.92	1170.2 114758.3	0.089 0.001	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1204.5 63188.6	-600.9 -423.3	13897.8 13097.4	0.88	2450.2 240282.6	0.310 0.003	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1488.1 90658.6	205.9 77.5	13897.8 13679.5	0.91	2437.6 239048.1	0.186 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	538.4 38230.8	11.5 9.6	7780.8 7727.7	0.89	1164.9 114235.5	0.079 0.000	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	1638.7 61638.0	-378.6 -325.1	13679.6 13053.4	0.85	2429.9 238286.9	0.259 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	2066.3 95377.5	12.8 90.7	13716.4 13753.3	0.92	2403.7 235726.2	0.185 0.000	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	817.4 38282.0	-41.4 -13.7	7702.2 7729.0	0.90	1156.3 113397.2	0.139 0.000	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	2073.3 147615.1	-585.0 -774.0	28284.5 27377.0	0.90	5811.5 569913.3	0.196 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2644.5 267694.0	7.0 53.3	28414.1 29085.9	0.94	5786.6 567476.3	0.102 0.000	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1178.0 116034.5	-76.4 -61.3	15192.7 15521.6	0.91	2718.9 266630.4	0.103 0.000	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2525.8 127434.6	-547.6 -623.5	27895.5 26858.4	0.87	5792.3 568031.4	0.188 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	3236.1 248205.8	-30.4 -28.0	28154.8 28932.7	0.89	5754.6 564329.9	0.120 0.000	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	1526.2 116034.5	-98.1 -84.3	14946.0 15521.6	0.89	2705.1 265284.5	0.135 0.000	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	2982.9 127434.6	-577.8 -704.9	28284.5 26858.4	0.86	5769.1 565754.1	0.217 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	3846.3 248205.8	-93.6 -96.6	28414.1 28932.7	0.88	5714.7 560422.0	0.150 0.000	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 534	1851.4 112996.6	-132.8 -128.0	14863.7 15480.5	0.87	2689.1 263715.0	0.168 0.001	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2965.5 144257.9	-652.6 -677.9	26394.2 25067.8	0.86	5845.2 573216.7	0.218 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	3989.9 267577.3	-188.7 -202.5	26394.2 26394.2	0.88	5764.1 565266.6	0.182 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	2143.8 159044.6	-213.7 -200.9	18404.2 19278.5	0.89	3637.3 356701.9	0.168 0.001	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2949.1 144257.9	-640.2 -618.8	26394.2 25067.8	0.86	5846.3 573325.3	0.212 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	4152.9 267577.3	-192.8 -174.9	26394.2 26394.2	0.88	5749.0 563785.2	0.186 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 562	2415.8 151181.0	-219.5 -187.5	18220.2 19186.5	0.88	3621.2 355118.1	0.186 0.001	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	2928.1 144257.9	-727.1 -593.0	26394.2 25067.8	0.87	5847.7 573463.1	0.225 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	4319.6 267577.3	-252.0 -132.8	26394.2 26394.2	0.90	5732.9 562209.2	0.203 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2688.7 155038.0	-249.2 -176.2	18220.2 19232.5	0.89	3603.1 353339.5	0.208 0.001	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	2885.3 177809.2	-365.2 -371.0	26247.2 25658.0	0.87	5850.5 573740.4	0.168 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	4458.9 236017.5	42.5 242.5	26365.1 26365.1	0.92	5719.0 560844.8	0.207 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	3027.1 130399.7	-62.2 17.0	18389.6 18904.4	0.94	3577.9 350869.9	0.181 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	472.8 78570.3	-514.4 -855.7	13897.8 13461.3	0.94	2470.4 242266.4	0.361 0.004	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	709.2 100336.7	404.5 596.8	13897.8 13825.1	0.93	2465.8 241814.8	0.277 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	218.7 40300.1	119.1 125.0	7780.8 7780.8	0.93	1170.3 114771.6	0.128 0.001	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	979.0 63188.6	-525.1 -359.4	13897.8 13097.4	0.90	2458.3 241078.6	0.268 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1330.3 95313.7	313.2 192.0	13897.8 13752.3	0.90	2444.9 239767.1	0.213 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	553.0 40300.1	82.2 80.7	7780.8 7780.8	0.88	1164.5 114200.0	0.134 0.001	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	1480.8 61638.0	-311.2 -307.8	13642.8 13053.4	0.85	2438.0 239083.3	0.222 0.001	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	1987.5 97874.5	148.6 158.5	13716.4 13790.1	0.86	2409.0 236242.7	0.201 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	852.4 39311.2	44.3 47.7	7729.0 7755.9	0.86	1155.0 113267.7	0.146 0.000	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	2013.9 147615.1	-515.1 -693.6	28154.8 27377.0	0.90	5813.7 570132.9	0.182 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	2625.0 274702.5	256.3 333.4	28414.1 29085.9	0.91	5787.6 567569.4	0.145 0.001	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 527	1186.5 116034.5	112.3 149.7	15274.9 15521.6	0.91	2718.6 266601.5	0.128 0.001	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	2560.9 127434.6	-481.6 -527.3	27895.5 26858.4	0.86	5790.7 567870.0	0.175 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	3251.4 254458.5	218.1 236.1	28025.2 28997.5	0.89	5753.6 564240.1	0.152 0.000	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	1536.8 116034.5	88.6 107.3	15110.4 15521.6	0.89	2704.7 265238.1	0.137 0.000	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	3108.2 127434.6	-489.6 -574.2	27636.3 26858.4	0.86	5762.0 565063.8	0.202 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	3892.4 248205.8	187.4 225.3	27895.5 28932.7	0.89	5711.4 560099.0	0.174 0.000	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	1872.2 116034.5	69.7 92.1	14946.0 15521.6	0.89	2688.0 263603.9	0.156 0.000	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	3660.3 144257.9	-528.0 -594.7	25699.8 25067.8	0.85	5792.8 568079.9	0.233 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	4536.5 280972.7	164.0 215.6	25910.5 26394.2	0.89	5711.1 560066.2	0.208 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	2203.0 163208.5	58.5 93.9	18588.3 19324.5	0.91	3634.0 356373.2	0.142 0.000	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4210.2 144257.9	-508.4 -550.4	25699.8 25067.8	0.84	5743.6 563250.8	0.248 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	5191.3 267577.3	155.4 215.1	25910.5 26394.2	0.88	5638.6 552957.8	0.233 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 555	2525.1 155038.0	38.6 74.2	18404.2 19232.5	0.90	3614.2 354428.7	0.156 0.000	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	4756.2 144257.9	-566.2 -543.0	25699.8 25067.8	0.82	5687.8 557787.3	0.271 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	5858.4 280972.7	123.5 224.9	25910.5 26394.2	0.89	5554.7 544733.0	0.260 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	2838.8 159044.6	29.0 72.7	18404.2 19278.5	0.91	3592.3 352280.2	0.172 0.000	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	5295.1 177809.2	-148.1 -421.8	25893.7 25658.0	0.88	5626.2 551742.9	0.271 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	6534.1 242116.7	124.9 364.2	26011.5 26394.2	0.89	5459.4 535388.2	0.307 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	668 597	3167.1 133859.0	-10.6 96.4	18492.6 18955.8	0.93	3566.6 349762.4	0.196 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	168.5 65880.4	-64.5 565.3	13679.5 13170.2	0.98	2473.6 242581.9	0.237 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	457.8 90658.6	1178.4 2048.3	13752.3 13679.5	0.94	2470.7 242288.9	0.819 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	392.1 37255.5	343.6 686.4	7515.2 7701.1	0.92	1168.0 114537.0	0.599 0.006	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	255.5 53917.3	498.8 1335.6	13534.0 12806.4	0.95	2473.0 242522.3	0.537 0.006	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	837.5 82316.2	1485.3 2237.0	13606.8 13534.0	0.92	2462.6 241494.0	0.899 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	1006.6 34543.3	407.4 734.4	7196.5 7621.5	0.87	1148.5 112632.9	0.700 0.007	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	299.8 39593.5	1404.1 1246.0	13127.1 12169.3	0.92	2472.6 242482.4	0.550 0.006	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1214.0 67060.9	2107.4 2097.9	13200.7 13200.7	0.87	2449.8 240245.5	0.843 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	1650.6 27903.3	679.1 652.7	7164.4 7379.5	0.76	1109.9 108841.0	0.700 0.006	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	324.3 77360.6	−617.4 680.6	26858.4 24784.1	1.00	5850.2 573705.5	0.130 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	1603.8 127434.6	263.3 1915.9	27117.7 26858.4	0.94	5827.4 571474.6	0.370 0.003	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	2346.9 59151.1	−122.0 452.5	14123.7 14288.1	0.93	2658.8 260741.5	0.326 0.002	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	329.5 69476.5	−1033.3 3216.2	26339.8 24265.6	0.98	5850.1 573702.5	0.553 0.006	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	2020.6 111126.3	−308.9 3863.0	26599.1 26339.8	0.94	5813.5 570108.3	0.707 0.007	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	3062.7 51064.5	−280.4 1319.4	13630.3 13959.2	0.90	2602.4 255208.2	0.688 0.005	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	328.6 62739.0	−528.7 3430.3	27117.7 23747.0	0.97	5850.1 573703.0	0.585 0.006	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	2440.6 111126.3	209.8 4197.0	27377.0 26339.8	0.92	5796.2 568413.8	0.769 0.007	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 850	3763.9 44529.6	−246.8 1393.2	13630.3 13630.3	0.88	2532.6 248367.1	0.765 0.006	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	310.4 71021.5	87.5 2913.7	25910.5 22539.8	0.97	5944.2 582922.6	0.489 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	2845.3 117867.6	814.3 3676.3	26121.1 24435.8	0.91	5853.1 573996.5	0.690 0.006	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 906	4459.8 58081.7	−65.3 1352.7	16563.7 16931.8	0.87	3438.2 337172.2	0.613 0.004	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	292.7 64452.5	1127.1 2249.3	25910.5 22118.5	0.95	5944.3 582934.5	0.374 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	3246.7 110665.2	1968.2 3013.9	26015.8 24225.2	0.86	5825.3 571267.6	0.582 0.005	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5148.6 51491.3	599.5 1128.3	16563.7 16563.7	0.76	3352.0 328721.8	0.568 0.003	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	278.5 71021.5	2592.6 1132.7	25910.5 22539.8	0.96	5944.4 582943.6	0.430 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	3654.4 117867.6	3022.7 1818.1	26121.1 24435.8	0.86	5793.3 568127.9	0.600 0.005	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5820.8 51491.3	917.7 438.2	16563.7 16563.7	0.75	3256.0 319306.3	0.562 0.003	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	287.3 133510.9	5931.4 −540.2	26011.5 24833.2	0.98	5944.3 582938.0	0.990 0.010	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	4091.4 156468.8	5731.3 631.8	26129.4 25304.5	0.91	5754.8 564350.6	1.063 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	794 762	6475.8 82121.3	3153.7 47.2	17668.9 17874.8	0.86	3151.1 309022.0	1.161 0.010	NG

Y方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	364.5 78570.3	33.4 528.2	13897.8 13461.3	0.96	2471.9 242412.9	0.234 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	900.8 97776.8	1369.4 2164.6	13897.8 13788.7	0.92	2460.7 241316.2	0.879 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	290.4 39245.0	358.0 504.7	7780.8 7754.2	0.93	1169.5 114690.8	0.440 0.004	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	551.9 63188.6	633.7 1512.2	13897.8 13097.4	0.93	2469.1 242135.4	0.618 0.006	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1499.5 90658.6	1855.4 2312.2	13897.8 13679.5	0.88	2437.0 238992.9	0.950 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	865.2 38230.8	487.1 876.7	7780.8 7727.7	0.88	1154.5 113219.2	0.788 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	680.9 61638.0	1952.9 1563.5	13679.6 13053.4	0.91	2466.5 241878.3	0.775 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	2058.6 95377.5	2357.9 2288.2	13716.4 13753.3	0.86	2404.3 235777.7	0.983 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	1553.4 38282.0	1076.2 880.9	7702.2 7729.0	0.82	1116.9 109531.0	0.984 0.010	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	562.4 147615.1	289.6 2382.5	28284.5 27377.0	0.97	5848.2 573514.6	0.415 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2128.2 267694.0	2518.4 5596.0	28414.1 29085.9	0.94	5809.4 569704.8	0.977 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	3007.9 116034.5	1345.9 2510.4	15192.7 15521.6	0.88	2607.2 255683.6	1.023 0.010	NG
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	453.0 127434.6	-453.3 3977.8	27895.5 26858.4	0.97	5849.2 573615.1	0.681 0.007	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	2129.0 248205.8	2175.0 5355.8	28154.8 28932.7	0.93	5809.3 569701.7	0.939 0.009	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	4546.0 116034.5	1584.9 2289.4	14946.0 15521.6	0.83	2437.9 239078.8	1.028 0.010	NG
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	344.7 127434.6	264.7 4421.0	28284.5 26858.4	0.97	5850.0 573693.2	0.750 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	2132.5 248205.8	2535.5 5655.4	28414.1 28932.7	0.93	5809.2 569688.0	0.985 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 534	6093.0 112996.6	1061.6 2161.5	14863.7 15480.5	0.83	2198.1 215555.9	1.100 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	200.7 144257.9	967.3 3938.8	26394.2 25067.8	0.98	5944.8 582985.2	0.656 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2209.6 267577.3	2946.4 5616.0	26394.2 26394.2	0.93	5889.7 577582.0	0.970 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	7664.4 159044.6	1398.8 2658.3	18404.2 19278.5	0.83	2932.3 287559.2	1.045 0.009	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	55.3 144257.9	1970.3 3169.9	26394.2 25067.8	0.98	5945.2 583026.7	0.527 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2285.7 267577.3	3946.7 5079.4	26394.2 26394.2	0.92	5885.8 577200.2	0.878 0.009	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 562	9248.6 151181.0	1878.1 2213.9	18220.2 19186.5	0.77	2583.4 253347.3	1.000 0.009	OK
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2354.6 267577.3	5552.7 3941.5	26394.2 26394.2	0.92	5882.2 576843.8	0.956 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	10846.1 155038.0	2152.5 1761.4	18220.2 19232.5	0.76	2181.7 213949.4	1.071 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	2411.8 236017.5	5821.5 2485.1	26365.1 26365.1	0.93	5879.1 576539.4	1.009 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	12461.2 130399.7	1826.9 1594.3	18389.6 18904.4	0.71	1772.5 173822.0	1.066 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	345.9 78570.3	35.5 534.1	13897.8 13461.3	0.96	2472.1 242434.3	0.235 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	930.2 100336.7	1276.4 2085.0	13897.8 13825.1	0.92	2459.9 241229.1	0.852 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	287.9 40300.1	306.4 423.1	7780.8 7780.8	0.93	1169.6 114694.0	0.374 0.004	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	519.1 63188.6	629.7 1503.9	13897.8 13097.4	0.94	2469.7 242192.1	0.613 0.006	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1574.0 95313.7	1860.0 2298.3	13897.8 13752.3	0.88	2433.3 238623.1	0.949 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	900.7 40300.1	491.5 868.7	7780.8 7780.8	0.88	1153.1 113080.1	0.786 0.008	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	631.2 61638.0	1950.6 1556.4	13642.8 13053.4	0.91	2467.5 241983.8	0.772 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	2140.3 97874.5	2346.1 2281.4	13716.4 13790.1	0.85	2398.6 235222.8	0.984 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1653.8 39311.2	1071.6 878.7	7729.0 7755.9	0.81	1109.6 108817.9	0.991 0.010	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	491.6 147615.1	293.4 2384.8	28154.8 27377.0	0.97	5848.9 573582.1	0.414 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	2213.2 274702.5	2502.2 5538.4	28414.1 29085.9	0.93	5806.0 569371.1	0.970 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 527	3185.5 116034.5	1360.0 2498.2	15274.9 15521.6	0.87	2591.2 254110.9	1.026 0.010	NG
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	360.4 127434.6	-450.2 3973.4	27895.5 26858.4	0.98	5849.9 573683.2	0.678 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	2200.7 254458.5	2173.0 5372.4	28025.2 28997.5	0.93	5806.5 569420.9	0.944 0.009	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	4794.9 116034.5	1637.2 2270.9	15110.4 15521.6	0.83	2404.0 235755.1	1.031 0.010	NG
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	228.6 127434.6	264.9 4418.5	27636.3 26858.4	0.98	5850.7 573753.4	0.748 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	2188.8 248205.8	2531.3 5651.2	27895.5 28932.7	0.93	5807.0 569468.0	0.987 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	6410.6 116034.5	1096.5 2109.8	14946.0 15521.6	0.82	2140.2 209881.5	1.099 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	44.1 144257.9	969.4 3938.5	25699.8 25067.8	0.99	5945.2 583028.0	0.657 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	2217.8 280972.7	2944.7 5615.2	25910.5 26394.2	0.93	5889.3 577541.6	0.973 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	8032.9 163208.5	1452.7 2624.1	18588.3 19324.5	0.83	2857.0 280173.4	1.050 0.009	NG
3F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2247.5 267577.3	3944.7 5076.0	25910.5 26394.2	0.92	5887.8 577393.7	0.878 0.009	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 555	9654.0 155038.0	1836.8 2173.8	18404.2 19232.5	0.77	2483.6 243560.6	1.007 0.009	NG
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	2277.9 280972.7	5558.0 3937.5	25910.5 26394.2	0.92	5886.2 577239.9	0.958 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	11278.6 159044.6	2097.2 1814.9	18404.2 19278.5	0.75	2072.1 203205.1	1.072 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	2308.4 242116.7	5826.9 2474.2	26011.5 26394.2	0.93	5884.6 577083.9	1.009 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	668 597	12947.6 133859.0	1701.8 1661.7	18492.6 18955.8	0.69	1649.3 161738.4	1.053 0.011	NG

Y方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	348.1 78570.3	36.0 530.3	13897.8 13461.3	0.96	2472.1 242431.9	0.234 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	923.6 100336.7	1307.1 2110.4	13897.8 13825.1	0.92	2460.1 241248.8	0.861 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	320.4 39245.0	307.8 446.9	7754.2 7754.2	0.92	1169.1 114650.2	0.397 0.004	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	521.9 63188.6	632.5 1502.6	13897.8 13097.4	0.94	2469.6 242187.5	0.613 0.006	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 562	1552.1 92942.4	1862.1 2302.3	13897.8 13715.9	0.88	2434.4 238733.6	0.949 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	905.9 38230.8	486.7 854.0	7727.7 7727.7	0.88	1152.9 113059.3	0.774 0.008	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	634.6 61638.0	1950.0 1553.4	13642.8 13053.4	0.91	2467.5 241976.8	0.772 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	2106.7 97874.5	2349.7 2282.6	13716.4 13790.1	0.86	2401.0 235453.2	0.984 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 540	1626.2 38282.0	1072.8 879.6	7648.4 7729.0	0.81	1111.7 109018.7	0.990 0.010	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	495.6 147615.1	296.8 2385.2	28154.8 27377.0	0.97	5848.9 573578.5	0.414 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2165.2 267694.0	2508.2 5556.8	28414.1 29085.9	0.93	5807.9 569561.1	0.971 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	3144.2 116034.5	1353.6 2494.5	15110.4 15521.6	0.87	2595.0 254484.8	1.025 0.010	NG
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	364.9 127434.6	-447.1 3969.7	27895.5 26858.4	0.98	5849.9 573680.2	0.678 0.007	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 569	2141.9 248205.8	2175.3 5369.0	28025.2 28932.7	0.93	5808.8 569651.8	0.942 0.009	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 527	4749.9 116034.5	1623.5 2273.5	14863.7 15521.6	0.83	2410.3 236369.1	1.035 0.010	NG
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	234.0 127434.6	265.2 4415.8	27636.3 26858.4	0.98	5850.6 573751.1	0.748 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	2118.2 248205.8	2531.9 5653.7	27895.5 28932.7	0.93	5809.8 569743.0	0.985 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 534	6359.5 112996.6	1089.0 2117.8	14781.5 15480.5	0.82	2149.7 210814.0	1.102 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	49.4 144257.9	971.3 3938.3	25699.8 25067.8	0.99	5945.2 583027.4	0.657 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2135.5 267577.3	2946.4 5619.0	25910.5 26394.2	0.93	5893.4 577941.4	0.970 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	7980.9 159044.6	1434.2 2626.7	18220.2 19278.5	0.83	2867.8 281238.1	1.056 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2152.4 267577.3	3948.6 5078.2	25910.5 26394.2	0.92	5892.5 577860.5	0.876 0.009	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	9604.3 155038.0	1865.6 2180.5	18036.1 19232.5	0.77	2496.1 244783.3	1.016 0.009	NG
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2169.3 267577.3	5563.1 3937.7	25910.5 26394.2	0.92	5891.7 577779.0	0.955 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	11230.5 155038.0	2090.5 1781.2	18220.2 19232.5	0.75	2084.3 204400.0	1.074 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 621	2185.7 236017.5	5833.4 2473.2	26011.5 26365.1	0.93	5890.9 577699.5	1.007 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	12866.3 130399.7	1722.4 1662.1	18389.6 18904.4	0.69	1669.8 163756.3	1.057 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	361.5 78570.3	35.3 520.9	13897.8 13461.3	0.96	2472.0 242416.6	0.231 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	895.5 97776.8	1385.8 2180.8	13897.8 13788.7	0.92	2460.9 241331.4	0.885 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	303.4 38230.8	350.3 523.0	7727.7 7727.7	0.93	1169.3 114673.6	0.456 0.005	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	544.0 63188.6	634.6 1502.5	13897.8 13097.4	0.93	2469.2 242149.5	0.614 0.006	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1484.4 90658.6	1860.2 2312.0	13897.8 13679.5	0.88	2437.8 239065.9	0.949 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	817.2 36317.0	480.6 852.7	7648.0 7674.6	0.88	1156.3 113398.1	0.764 0.008	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	670.0 61638.0	1948.7 1548.7	13679.6 13053.4	0.91	2466.7 241902.2	0.773 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	2029.5 95377.5	2359.9 2287.0	13716.4 13753.3	0.86	2406.2 235969.6	0.983 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	576 547	1445.0 37292.7	1080.9 884.1	7594.6 7702.2	0.82	1124.3 110251.7	0.978 0.010	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	547.2 147615.1	300.4 2386.3	28284.5 27377.0	0.97	5848.4 573529.8	0.415 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2084.9 267694.0	2524.4 5594.9	28414.1 29085.9	0.94	5811.1 569869.8	0.975 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	2841.8 116034.5	1330.3 2515.7	14946.0 15521.6	0.88	2621.4 257072.1	1.019 0.010	NG
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	433.2 127434.6	-443.9 3965.7	27895.5 26858.4	0.97	5849.4 573630.9	0.679 0.007	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	2074.4 248205.8	2178.6 5354.1	28154.8 28932.7	0.94	5811.5 569909.2	0.937 0.009	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 527	4318.7 116034.5	1535.1 2305.2	14781.5 15521.6	0.84	2467.3 241958.0	1.026 0.010	NG
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	321.4 127434.6	265.4 4413.1	28284.5 26858.4	0.97	5850.2 573707.2	0.748 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 576	2065.0 242180.8	2535.6 5656.6	28414.1 28867.9	0.93	5811.8 569944.4	0.983 0.010	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 534	5802.4 112996.6	1021.8 2207.4	14617.0 15480.5	0.83	2248.4 220496.5	1.106 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	192.2 144257.9	973.0 3938.1	26394.2 25067.8	0.98	5944.8 582988.9	0.656 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2120.2 267577.3	2950.8 5619.9	26394.2 26394.2	0.93	5894.1 578014.1	0.968 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	7307.2 155038.0	1363.5 2690.4	18036.1 19232.5	0.84	3001.9 294389.1	1.044 0.009	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	65.2 144257.9	1975.7 3163.7	26394.2 25067.8	0.98	5945.2 583025.4	0.526 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2171.8 267577.3	3953.7 5078.6	26394.2 26394.2	0.92	5891.6 577766.8	0.875 0.009	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	8822.0 147466.1	1862.7 2240.1	17852.1 19140.4	0.78	2683.8 263190.6	0.994 0.009	OK
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2213.1 267577.3	5563.7 3938.1	26394.2 26394.2	0.92	5889.5 577565.0	0.954 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	10346.8 147466.1	2219.7 1756.9	17852.1 19140.4	0.76	2308.2 226355.0	1.072 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	2240.4 236017.5	5830.5 2478.4	26365.1 26365.1	0.93	5888.1 577429.0	1.006 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	699 605	11891.6 130399.7	1973.7 1502.3	18286.7 18904.4	0.73	1916.8 187974.0	1.081 0.010	NG

Y方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	172.1 65880.4	-62.4 553.2	13679.5 13170.2	0.98	2473.6 242579.9	0.232 0.002	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	453.6 90658.6	1176.1 2035.0	13752.3 13679.5	0.94	2470.7 242295.1	0.814 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	384.4 37255.5	346.3 684.1	7515.2 7701.1	0.92	1168.1 114550.3	0.596 0.006	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	259.5 53917.3	498.6 1317.2	13534.0 12806.4	0.95	2473.0 242518.9	0.530 0.005	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	830.9 82316.2	1497.4 2230.8	13606.8 13534.0	0.92	2462.7 241511.6	0.896 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	991.8 34543.3	412.8 731.3	7196.5 7621.5	0.87	1149.2 112698.0	0.695 0.006	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	299.8 39593.5	1388.5 1216.3	13127.1 12169.3	0.92	2472.6 242482.5	0.544 0.006	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1206.9 67060.9	2105.7 2086.2	13200.7 13200.7	0.87	2450.1 240273.4	0.842 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	1633.4 27903.3	678.2 647.7	7164.4 7379.5	0.76	1111.1 108966.4	0.697 0.006	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	313.6 77360.6	-629.7 656.5	26858.4 24784.1	1.00	5850.2 573711.7	0.125 0.001	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	1597.8 127434.6	278.1 1916.6	27117.7 26858.4	0.94	5827.6 571492.0	0.370 0.003	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	2327.5 59151.1	-116.0 453.6	14123.7 14288.1	0.93	2660.1 260871.4	0.324 0.002	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	303.7 69476.5	-1021.8 3182.1	26339.8 24265.6	0.98	5850.3 573717.2	0.546 0.006	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	2017.5 111126.3	-294.0 3845.6	26599.1 26339.8	0.94	5813.6 570119.8	0.704 0.007	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	3042.0 51064.5	-274.6 1312.6	13630.3 13959.2	0.90	2604.2 255388.7	0.684 0.005	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	280.2 62739.0	-526.3 3421.9	27117.7 23747.0	0.97	5850.4 573729.7	0.583 0.006	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	2447.0 111126.3	211.2 4183.6	27377.0 26339.8	0.92	5795.9 568385.7	0.767 0.007	OK
	C	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 850	3745.2 44529.6	-246.3 1387.8	13630.3 13630.3	0.88	2534.7 248567.0	0.762 0.006	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	219.9 71021.5	96.0 2911.4	25910.5 22539.8	0.97	5944.7 582976.2	0.487 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	2871.7 117867.6	823.2 3675.5	26121.1 24435.8	0.90	5851.4 573827.9	0.691 0.006	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 906	4447.1 58081.7	-60.7 1352.5	16563.7 16931.8	0.87	3439.7 337317.3	0.612 0.004	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	154.5 64452.5	1135.7 2240.2	25910.5 22118.5	0.96	5945.0 583003.5	0.371 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	3297.6 110665.2	1976.3 3004.2	26015.8 24225.2	0.86	5821.5 570896.3	0.582 0.005	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5144.4 51491.3	603.5 1123.3	16563.7 16563.7	0.76	3352.6 328777.1	0.566 0.003	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	87.4 71021.5	2599.6 1124.3	25910.5 22539.8	0.97	5945.2 583021.6	0.431 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	3734.0 117867.6	3031.3 1810.1	26121.1 24435.8	0.86	5786.6 567472.0	0.605 0.005	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5828.7 51491.3	922.4 434.3	16563.7 16563.7	0.75	3254.8 319188.3	0.564 0.003	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	39.1 133510.9	5944.4 -547.7	26011.5 24833.2	0.99	5945.2 583028.4	0.994 0.010	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	4201.1 156468.8	5725.3 624.4	26129.4 25304.5	0.91	5744.4 563336.0	1.066 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	794 762	6500.7 82121.3	3150.3 42.8	17668.9 17874.8	0.86	3146.9 308608.1	1.161 0.010	NG

Y方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	168.5 90658.6	-1.5 -6.2	13679.5 13170.2	0.97	2473.6 242581.9	0.015 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	364.5 105767.4	32.1 36.5	13897.8 13461.3	0.94	2471.9 242412.9	0.041 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	345.9 105767.4	2.7 0.7	13897.8 13461.3	0.96	2472.1 242434.3	0.027 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	348.1 105767.4	-10.5 -13.7	13897.8 13461.3	0.95	2472.1 242431.9	0.031 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	361.5 105767.4	-32.1 -40.0	13897.8 13461.3	0.95	2472.0 242416.6	0.042 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	172.1 90658.6	8.6 10.2	13679.5 13170.2	0.96	2473.6 242579.9	0.017 0.000	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	255.5 82316.2	-3.0 -7.8	13534.0 12806.4	0.96	2473.0 242522.3	0.023 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	551.9 105767.4	23.4 18.0	13897.8 13097.4	0.94	2469.1 242135.4	0.051 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	519.1 105767.4	-4.6 -7.2	13897.8 13097.4	0.94	2469.7 242192.1	0.042 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	521.9 105767.4	-15.7 -18.9	13897.8 13097.4	0.94	2469.6 242187.5	0.047 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	544.0 105767.4	-37.8 -38.0	13897.8 13097.4	0.93	2469.2 242149.5	0.056 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	259.5 82316.2	1.0 -2.7	13534.0 12806.4	0.98	2473.0 242518.9	0.021 0.000	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	299.8 64263.7	-4.0 -9.8	13127.1 12169.3	0.95	2472.6 242482.4	0.028 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	680.9 90661.7	14.0 12.9	13679.6 13053.4	0.92	2466.5 241878.3	0.057 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	631.2 88433.9	-10.8 -14.9	13642.8 13053.4	0.93	2467.5 241983.8	0.054 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	634.6 88433.9	-19.5 -24.6	13642.8 13053.4	0.92	2467.5 241976.8	0.058 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	670.0 90661.7	-40.0 -47.4	13679.6 13053.4	0.92	2466.7 241902.2	0.069 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	299.8 64263.7	-6.9 -9.4	13127.1 12169.3	0.94	2472.6 242482.5	0.028 0.000	OK
7F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	324.3 127434.6	1.9 -5.3	26858.4 24784.1	0.98	5850.2 573705.5	0.014 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	562.4 196593.0	24.7 19.9	28284.5 27377.0	0.95	5848.2 573514.6	0.025 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	491.6 188218.4	-20.7 -25.7	28154.8 27377.0	0.95	5848.9 573582.1	0.022 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	495.6 188218.4	-36.3 -41.5	28154.8 27377.0	0.95	5848.9 573578.5	0.025 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	547.2 196593.0	-75.3 -80.1	28284.5 27377.0	0.95	5848.4 573529.8	0.033 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	313.6 127434.6	-21.0 -27.3	26858.4 24784.1	0.96	5850.2 573711.7	0.017 0.000	OK
6F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	329.5 111126.3	-8.6 -12.5	26339.8 24265.6	0.95	5850.1 573702.5	0.016 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	453.0 172998.3	12.7 6.2	27895.5 26858.4	0.96	5849.2 573615.1	0.019 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	360.4 172998.3	-26.4 -28.0	27895.5 26858.4	0.96	5849.9 573683.2	0.018 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	364.9 172998.3	-41.0 -40.4	27895.5 26858.4	0.95	5849.9 573680.2	0.020 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	433.2 172998.3	-72.1 -68.9	27895.5 26858.4	0.95	5849.4 573630.9	0.028 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	303.7 111126.3	-12.7 -24.9	26339.8 24265.6	0.96	5850.3 573717.2	0.017 0.000	OK
5F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	328.6 136969.1	10.5 -5.3	27117.7 23747.0	0.99	5850.1 573703.0	0.016 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	344.7 196593.0	20.8 9.3	28284.5 26858.4	0.97	5850.0 573693.2	0.016 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	228.6 159552.3	-33.6 -31.5	27636.3 26858.4	0.96	5850.7 573753.4	0.014 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	234.0 159552.3	-44.7 -43.0	27636.3 26858.4	0.96	5850.6 573751.1	0.016 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	321.4 196593.0	-105.5 -81.8	28284.5 26858.4	0.96	5850.2 573707.2	0.029 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	280.2 136969.1	-66.2 -41.3	27117.7 23747.0	0.96	5850.4 573729.7	0.023 0.000	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	310.4 195836.6	13.3 2.0	25910.5 22539.8	0.98	5944.2 582922.6	0.016 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	200.7 243508.1	26.8 26.5	26394.2 25067.8	0.97	5944.8 582985.2	0.012 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	44.1 180615.6	-34.9 -33.4	25699.8 25067.8	0.98	5945.2 583028.0	0.008 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	49.4 180615.6	-44.5 -41.8	25699.8 25067.8	0.98	5945.2 583027.4	0.009 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	192.2 243508.1	-125.3 -134.0	26394.2 25067.8	0.97	5944.8 582988.9	0.030 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	219.9 195836.6	-78.6 -75.7	25910.5 22539.8	0.97	5944.7 582976.2	0.023 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	292.7 195836.6	3.5 -5.8	25910.5 22118.5	0.99	5944.3 582934.5	0.014 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	55.3 243508.1	15.8 13.1	26394.2 25067.8	0.99	5945.2 583026.7	0.005 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	65.2 243508.1	-121.5 -125.8	26394.2 25067.8	0.98	5945.2 583025.4	0.023 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	154.5 195836.6	-75.3 -72.8	25910.5 22118.5	0.97	5945.0 583003.5	0.019 0.000	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	278.5 195836.6	9.1 -7.0	25910.5 22539.8	1.00	5944.4 582943.6	0.014 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	87.4 195836.6	-92.9 -80.9	25910.5 22539.8	0.98	5945.2 583021.6	0.019 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	287.3 203832.8	-62.6 -37.7	26011.5 24833.2	0.97	5944.3 582938.0	0.022 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	39.1 203832.8	-11.4 -52.4	26011.5 24833.2	0.99	5945.2 583028.4	0.010 0.000	OK

Y方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	457.8 95313.7	-45.5 -64.6	13752.3 13679.5	0.94	2470.7 242288.9	0.058 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	900.8 105767.4	-3.5 -2.6	13897.8 13788.7	0.92	2460.7 241316.2	0.067 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	930.2 105767.4	7.2 8.9	13897.8 13825.1	0.92	2459.9 241229.1	0.071 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	923.6 105767.4	7.6 9.6	13897.8 13825.1	0.92	2460.1 241248.8	0.070 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	895.5 105767.4	0.5 0.6	13897.8 13788.7	0.92	2460.9 241331.4	0.065 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	453.6 95313.7	36.9 56.7	13752.3 13679.5	0.94	2470.7 242295.1	0.055 0.000	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	837.5 86336.4	-25.2 -19.5	13606.8 13534.0	0.91	2462.6 241494.0	0.071 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1499.5 105767.4	8.9 4.9	13897.8 13679.5	0.91	2437.0 238992.9	0.113 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1574.0 105767.4	10.4 10.1	13897.8 13752.3	0.88	2433.3 238623.1	0.118 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 562	1552.1 105767.4	11.5 10.6	13897.8 13715.9	0.88	2434.4 238733.6	0.117 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1484.4 105767.4	-2.3 2.9	13897.8 13679.5	0.99	2437.8 239065.9	0.110 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	830.9 86336.4	22.1 22.1	13606.8 13534.0	0.90	2462.7 241511.6	0.070 0.000	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1214.0 67060.9	-2.4 -10.9	13200.7 13200.7	0.92	2449.8 240245.5	0.096 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	2058.6 92974.8	16.7 17.1	13716.4 13753.3	0.85	2404.3 235777.7	0.156 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	2140.3 92974.8	7.9 12.2	13716.4 13790.1	0.87	2398.6 235222.8	0.160 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	2106.7 92974.8	10.0 13.8	13716.4 13790.1	0.87	2401.0 235453.2	0.159 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	2029.5 92974.8	-5.1 -1.0	13716.4 13753.3	0.91	2406.2 235969.6	0.150 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1206.9 67060.9	10.6 21.0	13200.7 13200.7	0.90	2450.1 240273.4	0.099 0.000	OK
7F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	1603.8 136969.1	15.8 14.8	27117.7 26858.4	0.90	5827.4 571474.6	0.062 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2128.2 205539.3	55.7 48.4	28414.1 29085.9	0.90	5809.4 569704.8	0.084 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	2213.2 205539.3	19.3 19.0	28414.1 29085.9	0.90	5806.0 569371.1	0.081 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2165.2 205539.3	21.9 23.1	28414.1 29085.9	0.90	5807.9 569561.1	0.080 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2084.9 205539.3	-32.8 -26.4	28414.1 29085.9	0.91	5811.1 569869.8	0.079 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	1597.8 136969.1	-10.6 -8.5	27117.7 26858.4	0.90	5827.6 571492.0	0.061 0.000	OK
6F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	2020.6 118862.1	6.0 16.0	26599.1 26339.8	0.91	5813.5 570108.3	0.079 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	2129.0 188218.4	55.2 44.8	28154.8 28932.7	0.90	5809.3 569701.7	0.084 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	2200.7 180367.8	22.0 19.4	28025.2 28997.5	0.90	5806.5 569420.9	0.082 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 569	2141.9 180367.8	22.0 19.6	28025.2 28932.7	0.90	5808.8 569651.8	0.080 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	2074.4 188218.4	-28.0 -18.0	28154.8 28932.7	0.91	5811.5 569909.2	0.078 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	2017.5 118862.1	-2.8 -1.0	26599.1 26339.8	0.91	5813.6 570119.8	0.077 0.000	OK
5F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	2440.6 147615.1	57.8 35.2	27377.0 26339.8	0.90	5796.2 568413.8	0.102 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	2132.5 205539.3	92.9 52.6	28414.1 28932.7	0.92	5809.2 569688.0	0.090 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	2188.8 172998.3	25.5 20.5	27895.5 28932.7	0.90	5807.0 569468.0	0.082 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	2118.2 172998.3	29.1 21.6	27895.5 28932.7	0.90	5809.8 569743.0	0.080 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 576	2065.0 205539.3	-45.1 -19.0	28414.1 28867.9	0.93	5811.8 569944.4	0.080 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	2447.0 147615.1	-30.9 -9.1	27377.0 26339.8	0.92	5795.9 568385.7	0.098 0.000	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	2845.3 213066.1	68.8 62.6	26121.1 24435.8	0.89	5853.1 573996.5	0.127 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2209.6 255117.5	101.2 91.1	26394.2 26394.2	0.91	5889.7 577582.0	0.099 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	2217.8 195836.6	25.5 19.7	25910.5 26394.2	0.91	5889.3 577541.6	0.090 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2135.5 195836.6	27.8 23.0	25910.5 26394.2	0.90	5893.4 577941.4	0.087 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2120.2 255117.5	-48.3 -43.5	26394.2 26394.2	0.91	5894.1 578014.1	0.088 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	2871.7 213066.1	-34.5 -26.3	26121.1 24435.8	0.90	5851.4 573827.9	0.123 0.000	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	3246.7 204179.1	55.4 54.4	26015.8 24225.2	0.88	5825.3 571267.6	0.142 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2285.7 255117.5	93.3 97.3	26394.2 26394.2	0.91	5885.8 577200.2	0.102 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2247.5 195836.6	26.6 25.2	25910.5 26394.2	0.90	5887.8 577393.7	0.091 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2152.4 195836.6	27.4 26.0	25910.5 26394.2	0.90	5892.5 577860.5	0.087 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2171.8 255117.5	-35.3 -36.9	26394.2 26394.2	0.91	5891.6 577766.8	0.088 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	3297.6 204179.1	-18.3 -14.1	26015.8 24225.2	0.89	5821.5 570896.3	0.139 0.000	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	3654.4 213066.1	56.4 48.9	26121.1 24435.8	0.88	5793.3 568127.9	0.158 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2354.6 255117.5	78.9 90.0	26394.2 26394.2	0.91	5882.2 576843.8	0.103 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	2277.9 195836.6	26.9 26.6	25910.5 26394.2	0.89	5886.2 577239.9	0.092 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	2169.3 195836.6	29.3 27.9	25910.5 26394.2	0.90	5891.7 577779.0	0.088 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	2213.1 255117.5	-15.1 -20.1	26394.2 26394.2	0.92	5889.5 577565.0	0.087 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	3734.0 213066.1	-5.1 1.0	26121.1 24435.8	0.95	5786.6 567472.0	0.154 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	4091.4 213787.9	3.6 13.0	26129.4 25304.5	0.91	5754.8 564350.6	0.164 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	2411.8 236017.5	38.8 69.9	26365.1 26365.1	0.92	5879.1 576539.4	0.102 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	2308.4 203832.8	25.1 22.0	26011.5 26394.2	0.90	5884.6 577083.9	0.093 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 621	2185.7 203832.8	27.2 23.8	26011.5 26365.1	0.90	5890.9 577699.5	0.088 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	2240.4 236017.5	17.0 -5.7	26365.1 26365.1	0.97	5888.1 577429.0	0.088 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	4201.1 213787.9	42.5 27.6	26129.4 25304.5	0.88	5744.4 563336.0	0.172 0.000	OK

Y方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	392.1 31364.6	-165.3 -220.6	7515.2 7701.1	0.90	1168.0 114537.0	0.224 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	290.4 40300.1	-156.7 -171.6	7780.8 7754.2	0.92	1169.5 114690.8	0.173 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	287.9 40300.1	-11.8 -9.1	7780.8 7780.8	0.93	1169.6 114694.0	0.046 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	320.4 39245.0	53.6 54.6	7754.2 7754.2	0.91	1169.1 114650.2	0.084 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	303.4 38230.8	128.5 151.0	7727.7 7727.7	0.92	1169.3 114673.6	0.158 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	384.4 31364.6	149.1 199.7	7515.2 7701.1	0.90	1168.1 114550.3	0.207 0.002	OK
9F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	1006.6 24076.5	-130.7 -106.5	7196.5 7621.5	0.81	1148.5 112632.9	0.235 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	865.2 40300.1	-141.6 -125.1	7780.8 7727.7	0.86	1154.5 113219.2	0.218 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	900.7 40300.1	-8.3 -7.0	7780.8 7780.8	0.86	1153.1 113080.1	0.122 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	905.9 38230.8	56.9 53.5	7727.7 7727.7	0.85	1152.9 113059.3	0.160 0.001	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	817.2 35413.5	116.9 105.2	7648.0 7674.6	0.86	1156.3 113398.1	0.194 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	991.8 24076.5	121.2 103.6	7196.5 7621.5	0.81	1149.2 112698.0	0.225 0.001	OK
8F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	1650.6 23485.7	-121.9 -123.5	7164.4 7379.5	0.74	1109.9 108841.0	0.314 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	1553.4 37292.7	-92.9 -109.6	7702.2 7729.0	0.81	1116.9 109531.0	0.281 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1653.8 38282.0	0.1 -0.3	7729.0 7755.9	0.92	1109.6 108817.9	0.214 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 540	1626.2 35425.8	37.5 47.7	7648.4 7729.0	0.81	1111.7 109018.7	0.247 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	576 547	1445.0 33695.6	89.1 102.8	7594.6 7702.2	0.81	1124.3 110251.7	0.264 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	690 633	1633.4 23485.7	120.4 123.5	7164.4 7379.5	0.74	1111.1 108966.4	0.312 0.001	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	2346.9 54885.1	-230.9 -274.5	14123.7 14288.1	0.81	2658.8 260741.5	0.251 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	3007.9 94717.3	-270.2 -223.7	15192.7 15521.6	0.84	2607.2 255683.6	0.283 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 527	3185.5 99459.0	-10.4 -1.9	15274.9 15521.6	0.89	2591.2 254110.9	0.212 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	3144.2 90306.7	111.2 92.0	15110.4 15521.6	0.83	2595.0 254484.8	0.243 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	2841.8 82362.0	247.0 214.1	14946.0 15521.6	0.83	2621.4 257072.1	0.267 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 738	2327.5 54885.1	222.7 267.2	14123.7 14288.1	0.81	2660.1 260871.4	0.247 0.001	OK
6F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	3062.7 44529.6	-204.4 -192.9	13630.3 13959.2	0.75	2602.4 255208.2	0.284 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	4546.0 82362.0	-245.3 -158.7	14946.0 15521.6	0.81	2437.9 239078.8	0.381 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 527	4794.9 90306.7	-5.1 -3.6	15110.4 15521.6	0.81	2404.0 235755.1	0.319 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 527	4749.9 78777.2	107.1 73.7	14863.7 15521.6	0.79	2410.3 236369.1	0.353 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 527	4318.7 75421.4	234.2 155.5	14781.5 15521.6	0.80	2467.3 241958.0	0.365 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 794	3042.0 44529.6	200.5 196.8	13630.3 13959.2	0.74	2604.2 255388.7	0.281 0.001	OK
5F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 850	3763.9 44529.6	-164.4 -183.2	13630.3 13630.3	0.72	2532.6 248367.1	0.329 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 534	6093.0 78777.2	-191.2 -131.0	14863.7 15480.5	0.77	2198.1 215555.9	0.468 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 527	6410.6 82362.0	1.0 2.5	14946.0 15521.6	0.81	2140.2 209881.5	0.430 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	653 534	6359.5 75421.4	97.0 67.0	14781.5 15480.5	0.75	2149.7 210814.0	0.459 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 534	5802.4 69322.5	188.2 129.3	14617.0 15480.5	0.76	2248.4 220496.5	0.454 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	850 850	3745.2 44529.6	170.3 193.0	13630.3 13630.3	0.73	2534.7 248567.0	0.331 0.001	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 906	4459.8 51491.3	-173.9 -190.1	16563.7 16931.8	0.72	3438.2 337172.2	0.310 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	7664.4 102783.2	-208.4 -165.5	18404.2 19278.5	0.76	2932.3 287559.2	0.462 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	8032.9 111825.9	1.5 2.0	18588.3 19324.5	0.76	2857.0 280173.4	0.433 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	7980.9 94794.5	117.0 90.6	18220.2 19278.5	0.74	2867.8 281238.1	0.464 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	7307.2 87702.3	204.7 166.2	18036.1 19232.5	0.74	3001.9 294389.1	0.450 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 906	4447.1 51491.3	182.6 201.6	16563.7 16931.8	0.72	3439.7 337317.3	0.311 0.001	OK
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5148.6 51491.3	-144.2 -148.5	16563.7 16563.7	0.69	3352.0 328721.8	0.342 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 562	9248.6 94794.5	-177.0 -132.5	18220.2 19186.5	0.73	2583.4 253347.3	0.546 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 555	9654.0 102783.2	3.5 4.3	18404.2 19232.5	0.72	2483.6 243560.6	0.525 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 555	9604.3 87702.3	111.0 79.5	18036.1 19232.5	0.72	2496.1 244783.3	0.557 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	8822.0 81377.2	176.2 138.9	17852.1 19140.4	0.71	2683.8 263190.6	0.532 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5144.4 51491.3	157.2 165.7	16563.7 16563.7	0.69	3352.6 328777.1	0.345 0.001	OK
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5820.8 51491.3	-127.6 -129.7	16563.7 16563.7	0.67	3256.0 319306.3	0.378 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	10846.1 94794.5	-101.2 -115.6	18220.2 19232.5	0.68	2181.7 213949.4	0.619 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	11278.6 102783.2	15.1 9.8	18404.2 19278.5	0.73	2072.1 203205.1	0.616 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	11230.5 94794.5	66.4 81.7	18220.2 19232.5	0.69	2084.3 204400.0	0.634 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	10346.8 81377.2	117.6 129.1	17852.1 19140.4	0.66	2308.2 226355.0	0.606 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5828.7 51491.3	147.2 153.1	16563.7 16563.7	0.67	3254.8 319188.3	0.383 0.000	OK
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	794 762	6475.8 75738.6	5.0 -68.2	17668.9 17874.8	0.86	3151.1 309022.0	0.384 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	12461.2 102111.7	14.0 -60.5	18389.6 18904.4	0.87	1772.5 173822.0	0.694 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	668 597	12947.6 106979.9	25.4 15.8	18492.6 18955.8	0.72	1649.3 161738.4	0.706 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	683 605	12866.3 102111.7	32.9 47.0	18389.6 18904.4	0.70	1669.8 163756.3	0.710 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	699 605	11891.6 97568.3	36.4 89.5	18286.7 18904.4	0.75	1916.8 187974.0	0.671 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	794 762	6500.7 75738.6	49.6 100.0	17668.9 17874.8	0.78	3146.9 308608.1	0.391 0.000	OK

Y方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	545.5 65880.4	-638.5 -1711.6	13679.5 13170.2	0.94	2469.2 242146.7	0.695 0.007	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	575.8 90658.6	-501.6 -1141.0	13752.3 13679.5	0.94	2468.6 242091.8	0.480 0.005	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	1248.5 53917.3	-807.5 -1658.3	13534.0 12806.4	0.89	2448.4 240108.0	0.706 0.007	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	1298.3 82316.2	-1209.0 -1992.0	13606.8 13534.0	0.90	2446.3 239903.0	0.831 0.008	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	1982.1 39593.5	-1596.0 -1425.1	13127.1 12169.3	0.79	2409.4 236277.1	0.698 0.007	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1978.8 67060.9	-1850.7 -1786.0	13200.7 13200.7	0.83	2409.6 236298.3	0.791 0.008	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	2763.7 77360.6	297.3 -1074.7	26858.4 24784.1	0.93	5780.7 566893.0	0.289 0.002	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	2667.3 127434.6	-215.7 -1542.8	27117.7 26858.4	0.92	5785.5 567366.5	0.346 0.003	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	3582.0 69476.5	812.2 -3084.1	26339.8 24265.6	0.92	5732.8 562197.3	0.657 0.005	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	3350.3 111126.3	199.5 -3659.2	26599.1 26339.8	0.92	5747.6 563649.9	0.719 0.006	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	4406.8 62739.0	545.6 -3377.7	27117.7 23747.0	0.89	5672.1 556238.6	0.737 0.006	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	4015.3 111126.3	-82.5 -4016.0	27377.0 26339.8	0.90	5702.5 559219.9	0.795 0.007	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	5280.2 71021.5	-19.4 -3112.3	25910.5 22539.8	0.86	5628.0 551919.6	0.722 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	4749.4 117867.6	-615.2 -3730.3	26121.1 24435.8	0.88	5688.6 557859.9	0.772 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	6144.3 64452.5	-1006.2 -2478.5	25910.5 22118.5	0.78	5515.7 540902.9	0.639 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5468.2 110665.2	-1723.9 -3120.4	26015.8 24225.2	0.83	5605.0 549663.9	0.683 0.006	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	6992.5 71021.5	-2438.8 -1415.2	25910.5 22539.8	0.75	5388.9 528470.4	0.652 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	6160.2 117867.6	-2732.2 -1969.1	26121.1 24435.8	0.80	5513.5 540685.7	0.642 0.005	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	7831.0 133510.9	-5218.2 173.0	26011.5 24833.2	0.88	5247.5 514599.4	1.139 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	6821.4 156468.8	-5381.7 -826.5	26129.4 25304.5	0.88	5415.8 531107.7	1.102 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	695.9 78570.3	-977.9 -2221.2	13897.8 13461.3	0.93	2466.1 241845.0	0.896 0.009	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	608.9 97776.8	-458.4 -926.2	13897.8 13788.7	0.94	2468.0 242028.5	0.399 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	208.3 39245.0	-75.3 -209.3	7780.8 7754.2	0.95	1170.4 114781.4	0.198 0.002	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1452.7 63188.6	-1016.0 -1834.4	13897.8 13097.4	0.88	2439.3 239216.5	0.780 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1119.3 90658.6	-1355.7 -2097.9	13897.8 13679.5	0.91	2453.5 240602.6	0.862 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	223.8 38230.8	-443.7 -738.1	7780.8 7727.7	0.94	1170.3 114766.7	0.624 0.006	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	2268.8 61638.0	-1987.9 -1743.7	13679.6 13053.4	0.82	2389.3 234307.2	0.858 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1725.0 95377.5	-2334.9 -2099.5	13716.4 13753.3	0.87	2425.1 237817.9	0.964 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	97.7 38282.0	-1090.3 -886.3	7702.2 7729.0	0.95	1171.2 114856.5	0.903 0.009	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	3327.6 147615.1	-517.4 -2468.5	28284.5 27377.0	0.91	5749.0 563786.9	0.514 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2922.8 267694.0	-2532.6 -5187.1	28414.1 29085.9	0.92	5772.4 566075.0	0.929 0.009	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4433.1 127434.6	175.7 -3890.6	27895.5 26858.4	0.91	5669.9 556027.8	0.793 0.007	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	4129.4 248205.8	-2239.7 -5259.7	28154.8 28932.7	0.91	5693.9 558379.8	0.977 0.009	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	5541.6 127434.6	-277.6 -4342.4	28284.5 26858.4	0.89	5567.9 546028.5	0.896 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	5338.2 248205.8	-2716.8 -5461.4	28414.1 28932.7	0.89	5588.4 548030.1	1.037 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	6667.0 144257.9	-910.0 -4139.3	26394.2 25067.8	0.87	5439.5 533430.5	0.900 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	6426.8 267577.3	-3072.0 -5318.3	26394.2 26394.2	0.88	5475.3 536941.1	1.048 0.010	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	7798.8 144257.9	-1825.9 -3421.4	26394.2 25067.8	0.82	5253.2 515161.1	0.811 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	7530.1 267577.3	-3837.0 -4880.6	26394.2 26394.2	0.85	5300.1 519757.4	1.003 0.009	NG
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	8944.5 144257.9	-3749.1 -2339.2	26394.2 25067.8	0.80	5034.9 493756.7	0.893 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	8657.0 267577.3	-4851.5 -4044.9	26394.2 26394.2	0.84	5092.5 499402.3	1.032 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	10116.9 177809.2	-4825.2 -451.6	26247.2 25658.0	0.87	4780.6 468819.9	1.143 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	9823.3 236017.5	-4901.8 -3154.6	26365.1 26365.1	0.83	4847.2 475351.5	1.089 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	746.5 78570.3	-984.1 -2235.6	13897.8 13461.3	0.93	2464.9 241727.0	0.904 0.009	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	636.9 100336.7	-444.6 -888.5	13897.8 13825.1	0.94	2467.4 241972.1	0.386 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	169.7 40300.1	-35.5 -156.0	7780.8 7780.8	0.96	1170.8 114813.8	0.150 0.001	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1558.5 63188.6	-1019.4 -1826.8	13897.8 13097.4	0.88	2434.1 238701.5	0.783 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1221.4 95313.7	-1368.8 -2101.6	13897.8 13752.3	0.91	2449.5 240216.3	0.869 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	190.0 40300.1	-444.2 -723.7	7780.8 7780.8	0.94	1170.6 114797.6	0.611 0.006	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	2424.2 61638.0	-1980.6 -1741.8	13642.8 13053.4	0.81	2377.2 233127.9	0.864 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	1915.3 97874.5	-2328.5 -2091.3	13716.4 13790.1	0.87	2413.7 236698.2	0.972 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	52.5 39311.2	-1083.4 -886.3	7729.0 7755.9	0.97	1171.4 114871.5	0.902 0.009	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	3536.8 147615.1	-523.1 -2474.7	28154.8 27377.0	0.91	5735.8 562488.0	0.522 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	3201.4 274702.5	-2545.1 -5190.0	28414.1 29085.9	0.92	5756.6 564532.0	0.938 0.009	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4695.6 127434.6	169.8 -3883.7	27895.5 26858.4	0.91	5647.8 553861.4	0.801 0.007	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	4503.7 254458.5	-2278.1 -5246.7	28025.2 28997.5	0.90	5664.1 555457.6	0.986 0.009	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	5855.3 127434.6	-289.6 -4335.7	27636.3 26858.4	0.89	5535.0 542795.5	0.906 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	5810.8 248205.8	-2790.4 -5420.2	27895.5 28932.7	0.88	5539.8 543264.7	1.047 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	7071.9 144257.9	-910.6 -4128.3	25699.8 25067.8	0.86	5376.2 527223.5	0.914 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	7086.5 280972.7	-3178.0 -5242.0	25910.5 26394.2	0.87	5373.8 526993.1	1.063 0.010	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	8287.5 144257.9	-1829.0 -3421.5	25699.8 25067.8	0.82	5163.7 506389.0	0.829 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	8360.4 267577.3	-3890.4 -4784.7	25910.5 26394.2	0.84	5149.9 505034.5	1.020 0.009	NG
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	9504.6 144257.9	-3736.0 -2338.1	25699.8 25067.8	0.79	4917.3 482225.3	0.912 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	9639.1 280972.7	-4725.8 -4027.8	25910.5 26394.2	0.83	4888.0 479351.8	1.054 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	10730.7 177809.2	-4673.0 -486.4	25893.7 25658.0	0.86	4635.0 454540.9	1.141 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	10927.8 242116.7	-4627.8 -3322.4	26011.5 26394.2	0.82	4586.4 449776.0	1.087 0.010	NG

Y方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	745.1 78570.3	-986.3 -2234.3	13897.8 13461.3	0.93	2465.0 241730.4	0.903 0.009	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	637.2 100336.7	-399.6 -859.3	13897.8 13825.1	0.94	2467.4 241971.5	0.375 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	198.4 39245.0	-13.2 -132.9	7754.2 7754.2	0.96	1170.5 114790.4	0.135 0.001	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1557.4 63188.6	-1022.3 -1824.7	13897.8 13097.4	0.88	2434.1 238706.8	0.782 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 562	1194.2 92942.4	-1357.7 -2069.8	13897.8 13715.9	0.91	2450.6 240322.4	0.855 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	194.6 38230.8	-448.7 -713.2	7727.7 7727.7	0.94	1170.6 114793.7	0.602 0.006	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	2421.5 61638.0	-1980.1 -1739.0	13642.8 13053.4	0.81	2377.5 233149.3	0.863 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	1881.7 97874.5	-2324.5 -2089.0	13716.4 13790.1	0.87	2415.7 236904.0	0.969 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 540	12.8 38282.0	-1076.5 -888.3	7648.4 7729.0	0.98	1171.4 114877.3	0.906 0.009	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	3535.1 147615.1	-528.6 -2475.1	28154.8 27377.0	0.91	5735.9 562499.0	0.522 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	3131.1 267694.0	-2536.3 -5122.0	28414.1 29085.9	0.92	5760.7 564934.4	0.924 0.009	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4693.1 127434.6	167.4 -3878.0	27895.5 26858.4	0.91	5648.0 553882.2	0.800 0.007	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 569	4426.2 248205.8	-2266.6 -5259.3	28025.2 28932.7	0.90	5670.5 556083.7	0.986 0.009	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	5851.8 127434.6	-289.8 -4333.9	27636.3 26858.4	0.89	5535.3 542832.3	0.905 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	5725.0 248205.8	-2776.0 -5427.4	27895.5 28932.7	0.89	5548.9 544160.4	1.046 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	7068.4 144257.9	-912.0 -4128.2	25699.8 25067.8	0.86	5376.8 527279.2	0.913 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	6990.0 267577.3	-3160.2 -5252.7	25910.5 26394.2	0.87	5389.3 528509.2	1.060 0.010	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	8283.5 144257.9	-1830.5 -3419.9	25699.8 25067.8	0.82	5164.5 506463.9	0.828 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	8252.1 267577.3	-3879.7 -4797.3	25910.5 26394.2	0.84	5170.4 507042.4	1.019 0.009	NG
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	9500.2 144257.9	-3737.1 -2336.7	25699.8 25067.8	0.79	4918.3 482319.6	0.912 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	9517.0 267577.3	-4750.5 -4028.1	25910.5 26394.2	0.83	4914.6 481961.5	1.051 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	10726.5 177809.2	-4673.9 -485.3	25893.7 25658.0	0.86	4636.0 454640.8	1.141 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 621	10787.0 236017.5	-4662.6 -3288.7	26011.5 26365.1	0.82	4621.2 453189.3	1.087 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	700.5 78570.3	-984.7 -2219.2	13897.8 13461.3	0.93	2466.0 241834.5	0.895 0.009	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	606.4 97776.8	-418.2 -903.1	13897.8 13788.7	0.94	2468.1 242033.4	0.390 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	214.8 38230.8	-57.0 -192.6	7727.7 7727.7	0.95	1170.4 114775.4	0.185 0.002	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1463.7 63188.6	-1024.9 -1827.2	13897.8 13097.4	0.88	2438.8 239164.8	0.778 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1085.5 90658.6	-1340.0 -2058.6	13897.8 13679.5	0.91	2454.7 240723.1	0.845 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	190.4 36317.0	-449.9 -724.4	7648.0 7674.6	0.94	1170.6 114797.3	0.610 0.006	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	2281.9 61638.0	-1985.2 -1735.5	13679.6 13053.4	0.82	2388.3 234211.0	0.858 0.008	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1682.3 95377.5	-2333.4 -2090.7	13716.4 13753.3	0.87	2427.5 238053.2	0.962 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	576 547	3.8 37292.7	-1083.4 -886.9	7594.6 7702.2	0.99	1171.4 114877.6	0.917 0.009	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	3342.9 147615.1	-533.8 -2468.9	28284.5 27377.0	0.91	5748.1 563694.6	0.514 0.004	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2858.8 267694.0	-2535.2 -5149.0	28414.1 29085.9	0.92	5775.8 566409.8	0.922 0.009	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4452.8 127434.6	168.5 -3873.9	27895.5 26858.4	0.91	5668.3 555869.7	0.790 0.007	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	4056.8 248205.8	-2228.1 -5258.3	28154.8 28932.7	0.91	5699.4 558917.5	0.975 0.009	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	5564.2 127434.6	-280.6 -4336.7	28284.5 26858.4	0.89	5565.6 545801.7	0.896 0.008	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 576	5257.8 242180.8	-2704.5 -5470.0	28414.1 28867.9	0.89	5596.2 548801.0	1.035 0.010	NG
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	6674.5 144257.9	-914.4 -4136.3	26394.2 25067.8	0.87	5438.3 533319.0	0.900 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	6352.6 267577.3	-3060.1 -5326.0	26394.2 26394.2	0.88	5486.1 537998.4	1.047 0.010	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	7788.0 144257.9	-1829.8 -3417.0	26394.2 25067.8	0.82	5255.1 515349.7	0.810 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	7464.3 267577.3	-3835.6 -4886.5	26394.2 26394.2	0.85	5311.3 520858.2	1.002 0.009	NG
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	8912.6 144257.9	-3753.7 -2335.3	26394.2 25067.8	0.80	5041.4 494392.7	0.893 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	8601.6 267577.3	-4860.3 -4039.3	26394.2 26394.2	0.84	5103.4 500469.6	1.032 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	10061.2 177809.2	-4838.8 -445.6	26247.2 25658.0	0.87	4793.4 470072.4	1.143 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	9780.0 236017.5	-4912.1 -3140.3	26365.1 26365.1	0.83	4856.9 476300.0	1.089 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	541.2 65880.4	-650.1 -1709.5	13679.5 13170.2	0.94	2469.3 242154.3	0.694 0.007	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	574.2 90658.6	-510.4 -1142.2	13752.3 13679.5	0.94	2468.7 242094.8	0.480 0.005	OK
9F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	1241.5 53917.3	-822.1 -1645.4	13534.0 12806.4	0.89	2448.7 240136.3	0.700 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	1290.5 82316.2	-1211.5 -1972.3	13606.8 13534.0	0.90	2446.7 239935.7	0.823 0.008	OK
8F	A	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	1978.4 39593.5	-1592.0 -1411.9	13127.1 12169.3	0.79	2409.6 236300.8	0.697 0.007	OK
	B	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1963.0 67060.9	-1838.1 -1761.6	13200.7 13200.7	0.83	2410.6 236398.7	0.786 0.008	OK
7F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	2768.8 77360.6	273.0 -1077.2	26858.4 24784.1	0.93	5780.4 566867.7	0.289 0.002	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	2641.4 127434.6	-213.7 -1519.7	27117.7 26858.4	0.92	5786.8 567491.2	0.342 0.003	OK
6F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	3600.5 69476.5	799.4 -3057.2	26339.8 24265.6	0.92	5731.6 562077.1	0.653 0.005	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	3311.6 111126.3	189.9 -3617.1	26599.1 26339.8	0.92	5750.0 563882.8	0.711 0.006	OK
5F	A	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	4447.6 62739.0	544.1 -3367.4	27117.7 23747.0	0.89	5668.7 555912.0	0.738 0.006	OK
	B	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	3958.0 111126.3	-85.1 -4010.4	27377.0 26339.8	0.90	5706.7 559633.4	0.792 0.007	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	5362.5 71021.5	-26.6 -3111.2	25910.5 22539.8	0.86	5618.0 550942.0	0.726 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	4659.2 117867.6	-621.6 -3727.6	26121.1 24435.8	0.88	5698.2 558807.0	0.768 0.007	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	6273.3 64452.5	-1011.1 -2470.9	25910.5 22118.5	0.78	5497.5 539116.0	0.643 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5342.3 110665.2	-1731.0 -3113.6	26015.8 24225.2	0.83	5620.5 551183.3	0.677 0.006	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	7172.1 71021.5	-2450.4 -1410.0	25910.5 22539.8	0.75	5359.9 525630.3	0.662 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	5995.8 117867.6	-2736.7 -1962.2	26121.1 24435.8	0.81	5536.2 542915.7	0.636 0.005	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	8063.7 133510.9	-5180.9 180.9	26011.5 24833.2	0.88	5205.4 510473.0	1.142 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	6618.3 156468.8	-5413.9 -819.7	26129.4 25304.5	0.88	5446.8 534152.8	1.100 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	545.5 90658.6	-155.1 -194.4	13679.5 13170.2	0.93	2469.2 242146.7	0.115 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	695.9 105767.4	-119.7 -129.4	13897.8 13461.3	0.92	2466.1 241845.0	0.100 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	746.5 105767.4	-17.8 -15.2	13897.8 13461.3	0.92	2464.9 241727.0	0.062 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	745.1 105767.4	13.6 15.2	13897.8 13461.3	0.92	2465.0 241730.4	0.061 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 611	700.5 105767.4	108.4 121.3	13897.8 13461.3	0.92	2466.0 241834.5	0.098 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 667	541.2 90658.6	140.8 182.8	13679.5 13170.2	0.93	2469.3 242154.3	0.110 0.001	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	1248.5 82316.2	-128.6 -113.1	13534.0 12806.4	0.88	2448.4 240108.0	0.144 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1452.7 105767.4	-99.5 -94.1	13897.8 13097.4	0.89	2439.3 239216.5	0.147 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1558.5 105767.4	-8.3 -5.0	13897.8 13097.4	0.90	2434.1 238701.5	0.122 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1557.4 105767.4	21.7 25.8	13897.8 13097.4	0.89	2434.1 238706.8	0.128 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 681	1463.7 105767.4	107.6 109.4	13897.8 13097.4	0.88	2438.8 239164.8	0.151 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 738	1241.5 82316.2	126.5 121.9	13534.0 12806.4	0.88	2448.7 240136.3	0.143 0.001	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	1982.1 64263.7	-95.2 -110.8	13127.1 12169.3	0.84	2409.4 236277.1	0.202 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	2268.8 90661.7	-66.0 -76.7	13679.6 13053.4	0.85	2389.3 234307.2	0.201 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	2424.2 88433.9	2.1 5.0	13642.8 13053.4	0.88	2377.2 233127.9	0.188 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	576 690	2421.5 88433.9	24.6 31.2	13642.8 13053.4	0.85	2377.5 233149.3	0.197 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 690	2281.9 90661.7	89.2 108.6	13679.6 13053.4	0.86	2388.3 234211.0	0.213 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	676 861	1978.4 64263.7	106.7 129.6	13127.1 12169.3	0.84	2409.6 236300.8	0.208 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	2763.7 127434.6	-154.1 -170.2	26858.4 24784.1	0.86	5780.7 566893.0	0.137 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	3327.6 196593.0	-122.2 -119.7	28284.5 27377.0	0.87	5749.0 563786.9	0.140 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	3536.8 188218.4	0.1 6.6	28154.8 27377.0	0.93	5735.8 562488.0	0.130 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 738	3535.1 188218.4	43.5 50.4	28154.8 27377.0	0.87	5735.9 562499.0	0.137 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 738	3342.9 196593.0	160.1 170.3	28284.5 27377.0	0.87	5748.1 563694.6	0.148 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	794 1019	2768.8 127434.6	163.9 195.3	26858.4 24784.1	0.86	5780.4 566867.7	0.141 0.000	OK
6F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	3582.0 111126.3	-119.0 -113.6	26339.8 24265.6	0.82	5732.8 562197.3	0.165 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4433.1 172998.3	-88.0 -72.8	27895.5 26858.4	0.85	5669.9 556027.8	0.178 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4695.6 172998.3	11.8 17.6	27895.5 26858.4	0.86	5647.8 553861.4	0.177 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4693.1 172998.3	52.7 52.1	27895.5 26858.4	0.84	5648.0 553882.2	0.182 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 794	4452.8 172998.3	145.3 137.5	27895.5 26858.4	0.84	5668.3 555869.7	0.187 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	850 1075	3600.5 111126.3	139.2 155.2	26339.8 24265.6	0.83	5731.6 562077.1	0.171 0.000	OK
5F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	4406.8 136969.1	-160.7 -131.8	27117.7 23747.0	0.84	5672.1 556238.6	0.209 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	5541.6 196593.0	-116.8 -79.4	28284.5 26858.4	0.86	5567.9 546028.5	0.224 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	5855.3 159552.3	22.3 19.6	27636.3 26858.4	0.82	5535.0 542795.5	0.221 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	709 794	5851.8 159552.3	54.1 51.8	27636.3 26858.4	0.81	5535.3 542832.3	0.226 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	639 794	5564.2 196593.0	200.8 149.8	28284.5 26858.4	0.85	5565.6 545801.7	0.237 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 1131	4447.6 136969.1	214.8 177.7	27117.7 23747.0	0.84	5668.7 555912.0	0.219 0.000	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	5280.2 195836.6	-173.5 -199.5	25910.5 22539.8	0.85	5628.0 551919.6	0.263 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	6667.0 243508.1	-126.1 -137.8	26394.2 25067.8	0.84	5439.5 533430.5	0.286 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	7071.9 180615.6	24.9 23.4	25699.8 25067.8	0.81	5376.2 527223.5	0.286 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	7068.4 180615.6	54.0 47.9	25699.8 25067.8	0.81	5376.8 527279.2	0.290 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	6674.5 243508.1	224.7 241.1	26394.2 25067.8	0.84	5438.3 533319.0	0.301 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	5362.5 195836.6	240.1 273.2	25910.5 22539.8	0.84	5618.0 550942.0	0.278 0.000	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	6144.3 195836.6	-143.1 -155.8	25910.5 22118.5	0.83	5515.7 540902.9	0.300 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	7798.8 243508.1	-96.4 -101.6	26394.2 25067.8	0.83	5253.2 515161.1	0.326 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	8287.5 180615.6	28.4 26.7	25699.8 25067.8	0.79	5163.7 506389.0	0.335 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	8283.5 180615.6	54.1 51.3	25699.8 25067.8	0.79	5164.5 506463.9	0.338 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	7788.0 243508.1	198.7 209.1	26394.2 25067.8	0.83	5255.1 515349.7	0.341 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	6273.3 195836.6	213.2 230.1	25910.5 22118.5	0.83	5497.5 539116.0	0.317 0.000	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	6992.5 195836.6	-135.3 -139.2	25910.5 22539.8	0.81	5388.9 528470.4	0.330 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	8944.5 243508.1	-78.3 -81.1	26394.2 25067.8	0.81	5034.9 493756.7	0.368 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	9504.6 180615.6	35.4 31.8	25699.8 25067.8	0.78	4917.3 482225.3	0.384 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 794	9500.2 180615.6	52.4 50.4	25699.8 25067.8	0.78	4918.3 482319.6	0.386 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 794	8912.6 243508.1	195.0 199.4	26394.2 25067.8	0.81	5041.4 494392.7	0.384 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1131	7172.1 195836.6	215.2 222.2	25910.5 22539.8	0.81	5359.9 525630.3	0.350 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	7831.0 203832.8	8.0 -85.0	26011.5 24833.2	0.91	5247.5 514599.4	0.329 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	10116.9 224490.6	29.0 -31.9	26247.2 25658.0	0.99	4780.6 468819.9	0.400 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	10730.7 194557.2	33.8 34.3	25893.7 25658.0	0.77	4635.0 454540.9	0.423 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	683 715	10726.5 194557.2	36.9 44.6	25893.7 25658.0	0.79	4636.0 454640.8	0.424 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	636 715	10061.2 224490.6	46.8 144.0	26247.2 25658.0	0.86	4793.4 470072.4	0.414 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 825	8063.7 203832.8	76.9 166.2	26011.5 24833.2	0.85	5205.4 510473.0	0.350 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	575.8 95313.7	-226.7 -291.4	13752.3 13679.5	0.93	2468.6 242091.8	0.152 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	608.9 105767.4	-200.4 -229.1	13897.8 13788.7	0.93	2468.0 242028.5	0.131 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	636.9 105767.4	-26.7 -29.9	13897.8 13825.1	0.93	2467.4 241972.1	0.057 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 541	637.2 105767.4	50.6 55.1	13897.8 13825.1	0.93	2467.4 241971.5	0.067 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 548	606.4 105767.4	199.2 225.3	13897.8 13788.7	0.93	2468.1 242033.4	0.129 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 569	574.2 95313.7	223.0 283.0	13752.3 13679.5	0.93	2468.7 242094.8	0.149 0.001	OK
9F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	1298.3 86336.4	-198.5 -181.0	13606.8 13534.0	0.88	2446.3 239903.0	0.168 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1119.3 105767.4	-192.5 -179.3	13897.8 13679.5	0.90	2453.5 240602.6	0.153 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 555	1221.4 105767.4	-30.3 -31.3	13897.8 13752.3	0.89	2449.5 240216.3	0.100 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 562	1194.2 105767.4	39.5 35.9	13897.8 13715.9	0.90	2450.6 240322.4	0.102 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	527 569	1085.5 105767.4	180.0 165.3	13897.8 13679.5	0.90	2454.7 240723.1	0.146 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	1290.5 86336.4	188.1 166.2	13606.8 13534.0	0.88	2446.7 239935.7	0.164 0.001	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1978.8 67060.9	-161.9 -193.8	13200.7 13200.7	0.84	2409.6 236298.3	0.218 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1725.0 92974.8	-122.4 -162.4	13716.4 13753.3	0.88	2425.1 237817.9	0.185 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	1915.3 92974.8	-21.8 -29.2	13716.4 13790.1	0.87	2413.7 236698.2	0.150 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 547	1881.7 92974.8	19.4 25.4	13716.4 13790.1	0.87	2415.7 236904.0	0.146 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1682.3 92974.8	106.1 140.2	13716.4 13753.3	0.88	2427.5 238053.2	0.174 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 661	1963.0 67060.9	146.9 174.6	13200.7 13200.7	0.84	2410.6 236398.7	0.210 0.001	OK
7F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	2667.3 136969.1	-267.3 -306.3	27117.7 26858.4	0.87	5785.5 567366.5	0.146 0.001	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2922.8 205539.3	-281.8 -285.6	28414.1 29085.9	0.88	5772.4 566075.0	0.147 0.001	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 541	3201.4 205539.3	-51.3 -51.3	28414.1 29085.9	0.88	5756.6 564532.0	0.120 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	3131.1 205539.3	51.6 48.2	28414.1 29085.9	0.88	5760.7 564934.4	0.118 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 548	2858.8 205539.3	254.8 255.0	28414.1 29085.9	0.88	5775.8 566409.8	0.140 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	766 794	2641.4 136969.1	249.9 281.4	27117.7 26858.4	0.87	5786.8 567491.2	0.141 0.000	OK
6F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	3350.3 118862.1	-217.9 -234.5	26599.1 26339.8	0.84	5747.6 563649.9	0.162 0.000	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	4129.4 188218.4	-262.3 -206.1	28154.8 28932.7	0.87	5693.9 558379.8	0.186 0.000	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 562	4503.7 180367.8	-55.8 -46.6	28025.2 28997.5	0.86	5664.1 555457.6	0.169 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	667 569	4426.2 180367.8	43.4 29.8	28025.2 28932.7	0.87	5670.5 556083.7	0.165 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	653 569	4056.8 188218.4	224.5 170.8	28154.8 28932.7	0.87	5699.4 558917.5	0.178 0.000	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	822 850	3311.6 118862.1	200.2 204.0	26599.1 26339.8	0.83	5750.0 563882.8	0.156 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	1	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	4015.3 147615.1	-327.1 -269.4	27377.0 26339.8	0.85	5702.5 559219.9	0.201 0.001	OK
	2	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 569	5338.2 205539.3	-339.4 -188.6	28414.1 28932.7	0.87	5588.4 548030.1	0.240 0.001	OK
	3	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	5810.8 172998.3	-49.4 -39.2	27895.5 28932.7	0.84	5539.8 543264.7	0.216 0.000	OK
	4	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	681 569	5725.0 172998.3	26.8 21.2	27895.5 28932.7	0.84	5548.9 544160.4	0.209 0.000	OK
	5	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	625 576	5257.8 205539.3	280.2 153.8	28414.1 28867.9	0.88	5596.2 548801.0	0.228 0.001	OK
	6	813.6 396827	16366.8 357.5	22.1 22.1	738 850	3958.0 147615.1	282.5 231.3	27377.0 26339.8	0.85	5706.7 559633.4	0.192 0.001	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	4749.4 213066.1	-347.1 -397.9	26121.1 24435.8	0.86	5688.6 557859.9	0.253 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	6426.8 255117.5	-344.3 -302.0	26394.2 26394.2	0.85	5475.3 536941.1	0.294 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	7086.5 195836.6	-48.2 -33.8	25910.5 26394.2	0.84	5373.8 526993.1	0.281 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	6990.0 195836.6	24.6 16.7	25910.5 26394.2	0.84	5389.3 528509.2	0.273 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	6352.6 255117.5	277.8 246.6	26394.2 26394.2	0.85	5486.1 537998.4	0.281 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	4659.2 213066.1	295.9 341.2	26121.1 24435.8	0.86	5698.2 558807.0	0.241 0.001	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5468.2 204179.1	-297.3 -318.6	26015.8 24225.2	0.84	5605.0 549663.9	0.272 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	7530.1 255117.5	-281.3 -267.4	26394.2 26394.2	0.83	5300.1 519757.4	0.326 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	8360.4 195836.6	-44.0 -37.3	25910.5 26394.2	0.81	5149.9 505034.5	0.329 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	8252.1 195836.6	15.9 13.7	25910.5 26394.2	0.81	5170.4 507042.4	0.321 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	7464.3 255117.5	217.3 208.3	26394.2 26394.2	0.83	5311.3 520858.2	0.314 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5342.3 204179.1	244.1 261.8	26015.8 24225.2	0.84	5620.5 551183.3	0.259 0.000	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	6160.2 213066.1	-267.5 -288.9	26121.1 24435.8	0.84	5513.5 540685.7	0.294 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	8657.0 255117.5	-216.2 -252.9	26394.2 26394.2	0.83	5092.5 499402.3	0.364 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 569	9639.1 195836.6	-28.9 -34.9	25910.5 26394.2	0.80	4888.0 479351.8	0.377 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 583	9517.0 195836.6	4.2 6.5	25910.5 26394.2	0.82	4914.6 481961.5	0.368 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 583	8601.6 255117.5	149.4 180.8	26394.2 26394.2	0.83	5103.4 500469.6	0.352 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 878	5995.8 213066.1	207.0 226.5	26121.1 24435.8	0.84	5536.2 542915.7	0.278 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	6821.4 213787.9	-66.0 -186.8	26129.4 25304.5	0.88	5415.8 531107.7	0.298 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	9823.3 236017.5	-12.5 -172.8	26365.1 26365.1	0.89	4847.2 475351.5	0.400 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 613	10927.8 203832.8	-21.7 -31.6	26011.5 26394.2	0.80	4586.4 449776.0	0.425 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	668 621	10787.0 203832.8	-16.2 -5.3	26011.5 26365.1	0.85	4621.2 453189.3	0.417 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	621 621	9780.0 236017.5	-0.0 103.3	26365.1 26365.1	0.90	4856.9 476300.0	0.387 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	652 762	6618.3 213787.9	17.9 128.7	26129.4 25304.5	0.90	5446.8 534152.8	0.282 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	208.3 40300.1	50.6 67.2	7780.8 7754.2	0.94	1170.4 114781.4	0.081 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	169.7 40300.1	14.8 12.5	7780.8 7780.8	0.94	1170.8 114813.8	0.034 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	198.4 39245.0	22.3 19.3	7754.2 7754.2	0.93	1170.5 114790.4	0.043 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	214.8 38230.8	-69.2 -83.3	7727.7 7727.7	0.93	1170.4 114775.4	0.094 0.001	OK
9F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	223.8 40300.1	34.8 27.1	7780.8 7727.7	0.93	1170.3 114766.7	0.057 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	190.0 40300.1	9.4 7.9	7780.8 7780.8	0.94	1170.6 114797.6	0.032 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	194.6 38230.8	20.7 16.9	7727.7 7727.7	0.94	1170.6 114793.7	0.042 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	190.4 35413.5	-66.2 -59.6	7648.0 7674.6	0.93	1170.6 114797.3	0.078 0.001	OK
8F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 540	97.7 37292.7	31.8 30.7	7702.2 7729.0	0.95	1171.2 114856.5	0.039 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	52.5 38282.0	2.3 2.1	7729.0 7755.9	0.96	1171.4 114871.5	0.009 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 540	12.8 35425.8	10.2 12.1	7648.4 7729.0	0.98	1171.4 114877.3	0.012 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	576 547	3.8 33695.6	-62.3 -67.0	7594.6 7702.2	0.99	1171.4 114877.6	0.057 0.001	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-146.4	1.200	1427.3	1566.3	≦	2370.1	OK
		R		194.4			1907.1	≦		
	2	L		-175.5	1.200	911.1	917.8	≦	2490.2	OK
		R		165.3			1258.7	≦		
	3	L		-170.5	1.200	957.3	978.3	≦	2441.9	OK
		R		170.4			1319.1	≦		
	4	L		-165.5	1.200	960.4	987.0	≦	2462.6	OK
		R		175.4			1327.8	≦		
	5	L		-194.6	1.200	1268.7	1327.9	≦	2678.8	OK
		R		146.3			1668.8	≦		

Bフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-175.4	1.200	1408.8	1515.2	≦	2370.1	OK
		R		239.6			1930.2	≦		
	2	L		-214.2	1.200	886.0	849.0	≦	2390.6	OK
		R		200.8			1264.0	≦		
	3	L		-207.3	1.200	913.7	889.1	≦	2370.1	OK
		R		207.7			1304.1	≦		
	4	L		-200.7	1.200	928.5	913.5	≦	2398.7	OK
		R		214.4			1328.5	≦		
	5	L		-239.7	1.200	1259.7	1271.9	≦	2646.3	OK
		R		175.3			1686.9	≦		

Cフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-142.1	1.200	912.9	953.3	≦	2370.1	OK
		R		198.7			1294.2	≦		
	2	L		-177.3	1.200	590.7	531.6	≦	2370.1	OK
		R		163.6			872.4	≦		
	3	L		-169.3	1.200	606.3	558.3	≦	2370.1	OK
		R		171.6			899.1	≦		
	4	L		-163.6	1.200	580.1	532.5	≦	2370.1	OK
		R		177.2			873.3	≦		
	5	L		-199.5	1.200	922.3	907.3	≦	2594.1	OK
		R		141.4			1248.2	≦		

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.7	1.200	30.5	362.1	≦	2370.1	OK
		R		488.1			524.7	≦		
	B	L		-273.7	1.200	-7.4	282.6	≦	2787.5	OK
		R		67.1			58.3	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.1	1.200	28.5	490.9	≦	2370.1	OK
		R		648.4			682.6	≦		
	B	L		-354.2	1.200	-8.1	363.9	≦	2766.3	OK
		R		60.8			51.1	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.4	1.200	34.0	484.6	≦	2370.1	OK
		R		648.1			688.9	≦		
	B	L		-354.0	1.200	-41.9	404.3	≦	2714.4	OK
		R		61.0			10.7	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.2	1.200	29.2	490.1	≦	2370.1	OK
		R		648.4			683.4	≦		
	B	L		-354.3	1.200	-64.9	432.2	≦	2683.6	OK
		R		60.7			17.1	≦		

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-524.9	1.200	8.4	514.9	≦	2370.1	OK
		R		648.6			658.6	≦		
	B	L		-354.6	1.200	-81.6	452.4	≦	2690.0	OK
		R		60.4			37.4	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.8	1.200	-3.4	402.8	≦	2370.1	OK
		R		488.0			483.9	≦		
	B	L		-274.0	1.200	-68.0	355.5	≦	2370.1	OK
		R		66.9			14.7	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-146.4	1.200	-1268.8	1669.0	≦	2678.5	OK
		R		194.4			1328.1	≦		
	2	L		-175.5	1.200	-960.0	1327.5	≦	2462.6	OK
		R		165.3			986.7	≦		
	3	L		-170.5	1.200	-956.9	1318.8	≦	2441.9	OK
		R		170.4			977.9	≦		
	4	L		-165.5	1.200	-910.7	1258.3	≦	2490.2	OK
		R		175.4			917.4	≦		
	5	L		-194.6	1.200	-1426.7	1906.6	≦	2370.1	OK
		R		146.3			1565.8	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-175.4	1.200	-1257.3	1684.2	≦	2648.0	OK
		R		239.6			1269.2	≦		
	2	L		-214.2	1.200	-926.6	1326.1	≦	2396.9	OK
		R		200.8			911.1	≦		
	3	L		-207.3	1.200	-922.3	1314.1	≦	2370.1	OK
		R		207.7			899.0	≦		
	4	L		-200.7	1.200	-892.0	1271.1	≦	2400.3	OK
		R		214.4			856.1	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	5	L		-239.7	1.200	-1407.7	1929.0	≦	2370.1	OK
		R		175.3			1514.0	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-142.1	1.200	-918.0	1243.7	≦	2591.4	OK
		R		198.7			902.9	≦		
	2	L		-177.3	1.200	-584.5	878.7	≦	2370.1	OK
		R		163.6			537.8	≦		
	3	L		-169.3	1.200	-619.1	912.2	≦	2370.1	OK
		R		171.6			571.4	≦		
	4	L		-163.6	1.200	-586.1	867.0	≦	2375.4	OK
		R		177.2			526.1	≦		
	5	L		-199.5	1.200	-905.9	1286.5	≦	2370.1	OK
		R		141.4			945.7	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.7	1.200	-3.0	402.2	≦	2370.1	OK
		R		488.1			484.5	≦		
	B	L		-273.7	1.200	-67.0	354.1	≦	2370.1	OK
		R		67.1			13.2	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.1	1.200	8.4	515.0	≦	2370.1	OK
		R		648.4			658.5	≦		
	B	L		-354.2	1.200	-83.3	454.1	≦	2688.8	OK
		R		60.8			39.1	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.4	1.200	29.4	490.2	≦	2370.1	OK
		R		648.1			683.4	≦		
	B	L		-354.0	1.200	-62.2	428.7	≦	2383.8	OK
		R		61.0			13.7	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.2	1.200	34.0	484.3	≦	2370.1	OK
		R		648.4			689.2	≦		
	B	L		-354.3	1.200	-38.7	400.8	≦	2717.4	OK
		R		60.7			14.2	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-524.9	1.200	28.6	490.6	≦	2370.1	OK
		R		648.6			683.0	≦		
	B	L		-354.6	1.200	-16.9	374.8	≦	2789.1	OK
		R		60.4			40.2	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.8	1.200	30.5	362.2	≦	2370.1	OK
		R		488.0			524.6	≦		
	B	L		-274.0	1.200	-7.1	282.5	≦	2786.6	OK
		R		66.9			58.4	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.7	1.200	650.1	381.5	≦	2370.1	OK
		R		488.1			1268.3	≦		
	B	L		-273.7	1.200	1129.0	1081.0	≦	2555.8	OK

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		67.1	1.200	1129.0	1421.9	≦	2555.8	OK

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.1	1.200	672.8	282.2	≦	2370.1	OK
		R		648.4			1455.7	≦		
	B	L		-354.2	1.200	1056.1	913.2	≦	2370.1	OK
		R		60.8			1328.2	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.4	1.200	672.2	281.2	≦	2370.1	OK
		R		648.1			1454.7	≦		
	B	L		-354.0	1.200	1036.3	889.5	≦	2370.1	OK
		R		61.0			1304.5	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.2	1.200	672.0	281.3	≦	2370.1	OK
		R		648.4			1454.8	≦		
	B	L		-354.3	1.200	1041.1	895.0	≦	2370.1	OK
		R		60.7			1310.0	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-524.9	1.200	672.5	282.0	≦	2370.1	OK
		R		648.6			1455.6	≦		
	B	L		-354.6	1.200	1080.9	942.5	≦	2370.1	OK
		R		60.4			1357.5	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.8	1.200	651.2	382.6	≦	2370.1	OK
		R		488.0			1269.4	≦		
	B	L		-274.0	1.200	1127.1	1078.5	≦	2556.3	OK
		R		66.9			1419.4	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-146.4	1.200	-4.8	152.2	≦	2370.1	OK
		R		194.4			188.6	≦		
	2	L		-175.5	1.200	-10.7	188.4	≦	2370.1	OK
		R		165.3			152.5	≦		
	3	L		-170.5	1.200	-11.5	184.3	≦	2370.1	OK
		R		170.4			156.6	≦		
	4	L		-165.5	1.200	-10.2	177.7	≦	2370.1	OK
		R		175.4			163.1	≦		
	5	L		-194.6	1.200	-23.6	222.9	≦	2556.1	OK
		R		146.3			118.0	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-175.4	1.200	20.4	150.9	≦	2370.1	OK
		R		239.6			264.1	≦		
	2	L		-214.2	1.200	5.0	208.2	≦	2370.1	OK
		R		200.8			206.8	≦		
	3	L		-207.3	1.200	5.4	200.9	≦	2370.1	OK
		R		207.7			214.1	≦		
	4	L		-200.7	1.200	5.6	193.9	≦	2370.1	OK
		R		214.4			221.1	≦		
	5	L		-239.7	1.200	-3.8	244.2	≦	2370.1	OK
		R		175.3			170.8	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-142.1	1.200	6.8	134.0	≦	2370.1	OK
		R		198.7			206.9	≦		
	2	L		-177.3	1.200	1.5	175.4	≦	2370.1	OK
		R		163.6			165.4	≦		
	3	L		-169.3	1.200	5.9	162.2	≦	2370.1	OK
		R		171.6			178.6	≦		
	4	L		-163.6	1.200	8.2	153.8	≦	2370.1	OK
		R		177.2			187.0	≦		
	5	L		-199.5	1.200	10.6	186.7	≦	2370.1	OK
		R		141.4			154.1	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.7	1.200	-639.0	1165.4	≦	2370.1	OK
		R		488.1			278.7	≦		
	B	L		-273.7	1.200	-1066.5	1553.5	≦	2411.4	OK
		R		67.1			1212.7	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.1	1.200	-636.2	1288.5	≦	2370.1	OK
		R		648.4			115.0	≦		
	B	L		-354.2	1.200	-1017.0	1574.5	≦	2426.5	OK
		R		60.8			1159.5	≦		

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.4	1.200	-614.4	1262.6	≦	2370.1	OK
		R		648.1			89.1	≦		
	B	L		-354.0	1.200	-990.4	1542.5	≦	2409.2	OK
		R		61.0			1127.5	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-525.2	1.200	-615.6	1263.9	≦	2370.1	OK
		R		648.4			90.3	≦		
	B	L		-354.3	1.200	-987.9	1539.8	≦	2416.0	OK
		R		60.7			1124.8	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-524.9	1.200	-638.0	1290.5	≦	2370.1	OK
		R		648.6			117.0	≦		
	B	L		-354.6	1.200	-1004.9	1560.4	≦	2434.2	OK
		R		60.4			1145.4	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.8	1.200	-636.7	1162.9	≦	2370.1	OK
		R		488.0			276.1	≦		
	B	L		-274.0	1.200	-1068.1	1555.7	≦	2415.9	OK
		R		66.9			1214.9	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-146.4	1.200	12.5	131.5	≦	2370.1	OK
		R		194.4			209.4	≦		
	2	L		-175.5	1.200	3.5	171.3	≦	2370.1	OK
		R		165.3			169.5	≦		
	3	L		-170.5	1.200	8.1	160.7	≦	2370.1	OK
		R		170.4			180.1	≦		
	4	L		-165.5	1.200	10.7	152.6	≦	2370.1	OK
		R		175.4			188.2	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	5	L		-194.6	1.200	16.5	174.8	≦	2370.1	OK
		R		146.3			166.1	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-175.4	1.200	-11.1	188.6	≦	2370.1	OK
		R		239.6			226.4	≦		
	2	L		-214.2	1.200	-6.6	222.1	≦	2370.1	OK
		R		200.8			192.9	≦		
	3	L		-207.3	1.200	-5.1	213.4	≦	2370.1	OK
		R		207.7			201.6	≦		
	4	L		-200.7	1.200	2.3	197.9	≦	2370.1	OK
		R		214.4			217.2	≦		
	5	L		-239.7	1.200	-3.3	243.7	≦	2370.1	OK
		R		175.3			171.3	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-142.1	1.200	0.3	141.7	≦	2370.1	OK
		R		198.7			199.1	≦		
	2	L		-177.3	1.200	-5.7	184.1	≦	2370.1	OK
		R		163.6			156.7	≦		
	3	L		-169.3	1.200	-5.3	175.7	≦	2370.1	OK
		R		171.6			165.2	≦		
	4	L		-163.6	1.200	0.8	162.6	≦	2370.1	OK
		R		177.2			178.2	≦		
	5	L		-199.5	1.200	-15.5	218.1	≦	2370.8	OK
		R		141.4			122.7	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	OK
			R	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400			1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 10F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 11F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
1 3F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
1 4F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
1 5F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
1 6F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 7F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 8F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 9F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 10F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 11F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
2 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
2 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
2 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
2 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 9F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
2 10F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
2 11F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
2 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
3 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
3 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
3 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
3 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 9F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
3 10F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
3 11F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
3 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
4 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
4 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
4 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
4 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8 4633.5	5 1.1	230.0 4081.4	2700 1614	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8 4633.5	5 1.1	230.0 4081.4	2700 1614	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8 4633.5	5 1.1	230.0 4081.4	2700 1614	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 9F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1 2985.7	5 1.1	230.0 2666.1	2700 1525	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
4 10F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1 2985.7	5 1.1	230.0 2666.1	2700 1525	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
4 11F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1 2985.7	5 1.1	230.0 2666.1	2700 1525	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
4 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
5 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
5 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
5 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5 4987.7	5 1.1	230.0 4405.4	2700 1596	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
5 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8 4633.5	5 1.1	230.0 4081.4	2700 1614	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8 4633.5	5 1.1	230.0 4081.4	2700 1614	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8 4633.5	5 1.1	230.0 4081.4	2700 1614	2700 2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 9F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1 2985.7	5 1.1	230.0 2666.1	2700 1525	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
5 10F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1 2985.7	5 1.1	230.0 2666.1	2700 1525	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
5 11F A	GY1	①		RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	83.5	194.1 2985.7	5 1.1	230.0 2666.1	2700 1525	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490	16200	3200	2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x32.0	SN490			2985.7	1.1	2666.1	1525	2700	
5 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8 2708.2	5 1.1	230.0 2412.7	2700 1540	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
6 3F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8 2708.2	5 1.1	230.0 2412.7	2700 1540	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
6 4F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8 2708.2	5 1.1	230.0 2412.7	2700 1540	2700 2700	OK
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 5F A	GY2	①		RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	81.5	198.8	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	16200	2800	2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	OK
			R	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1540	2700	
6 6F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 7F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 8F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 9F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 10F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 11F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

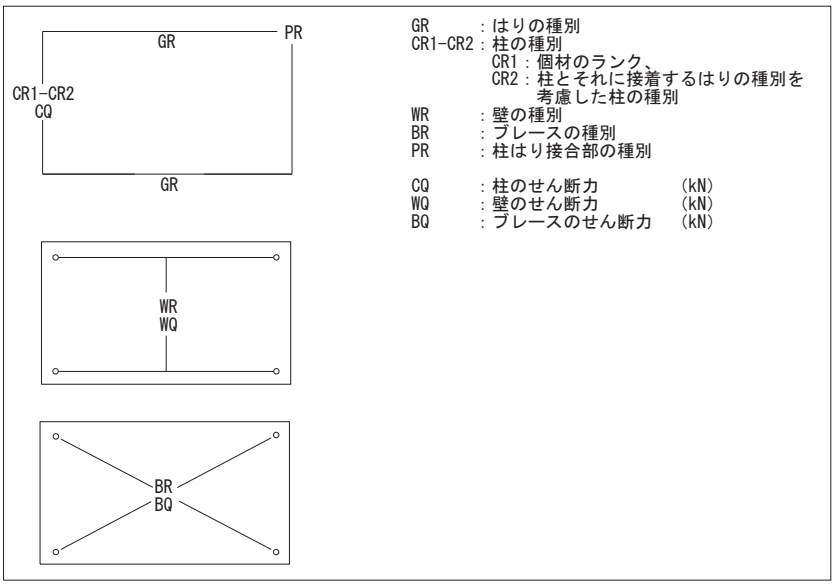

GR　　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　　CR1：個材のランク、
　　CR2：柱とそれに接着するはりの種別を
　　考慮した柱の種別
WR　　：壁の種別
BR　　：ブレースの種別
PR　　：柱はり接合部の種別

CQ　　：柱のせん断力　　(kN)
WQ　　：壁のせん断力　　(kN)
BQ　　：ブレースのせん断力　(kN)

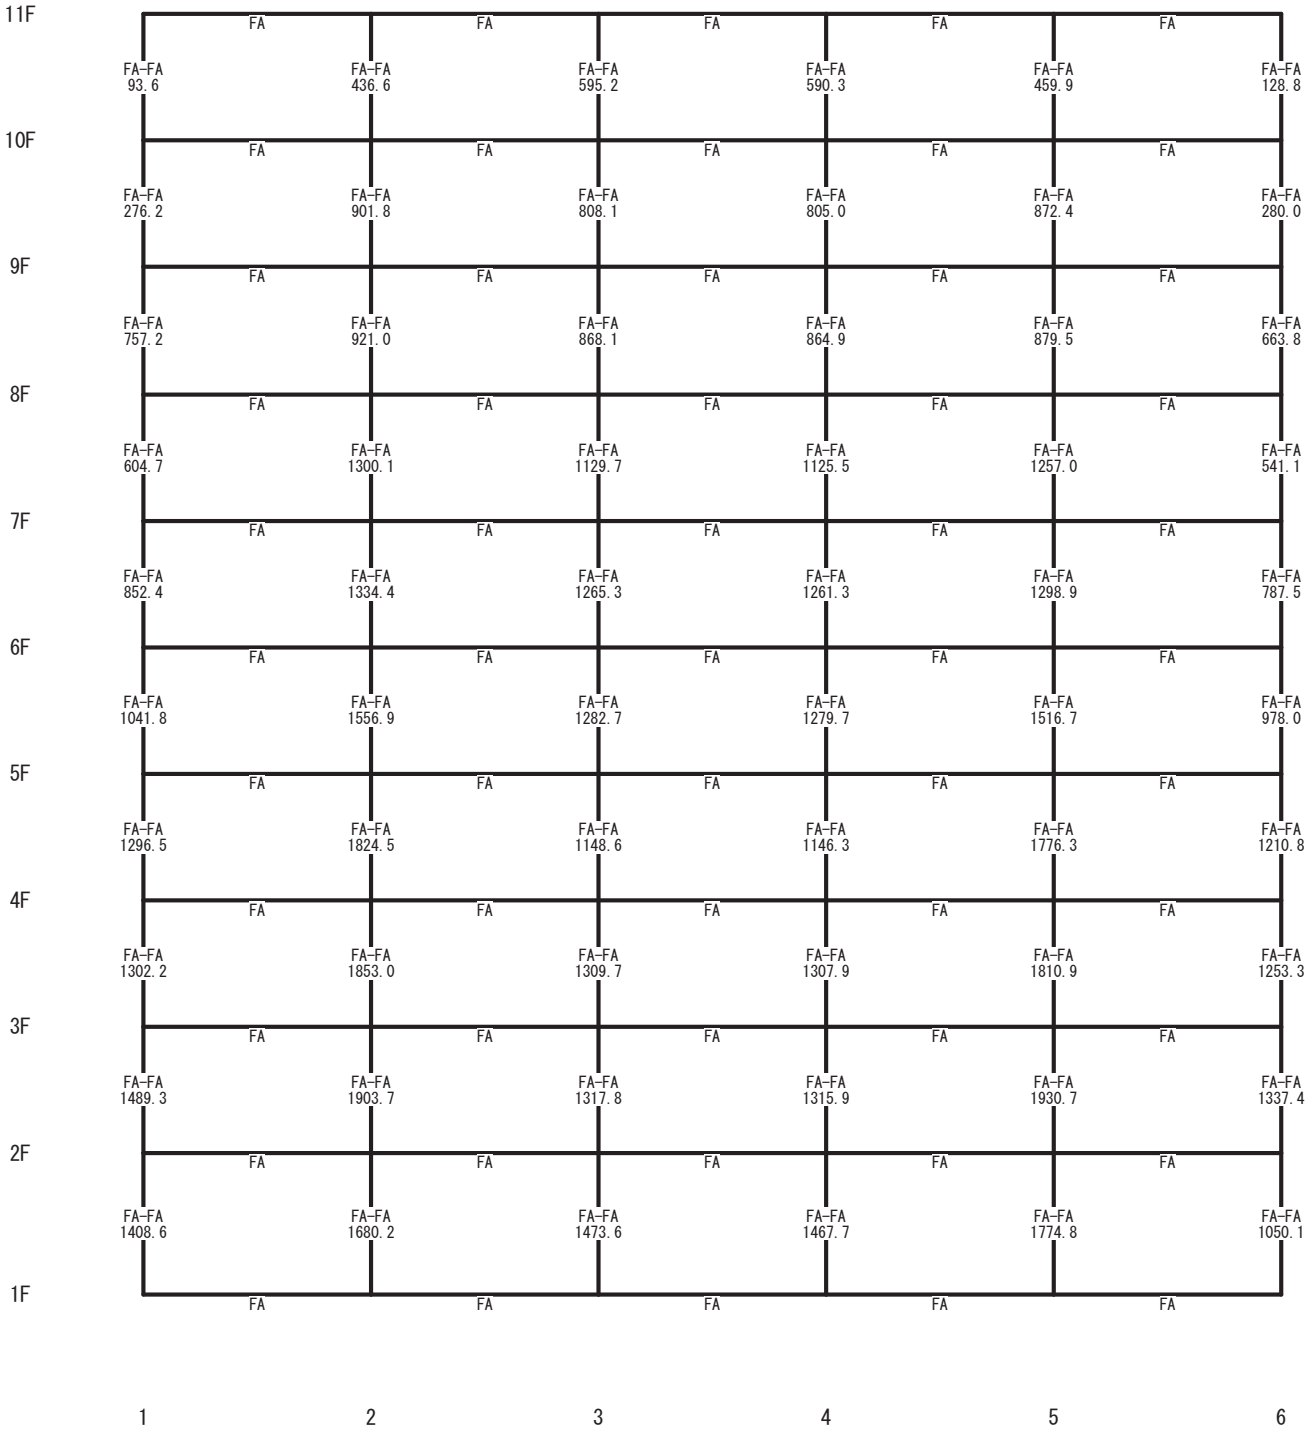

Aフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

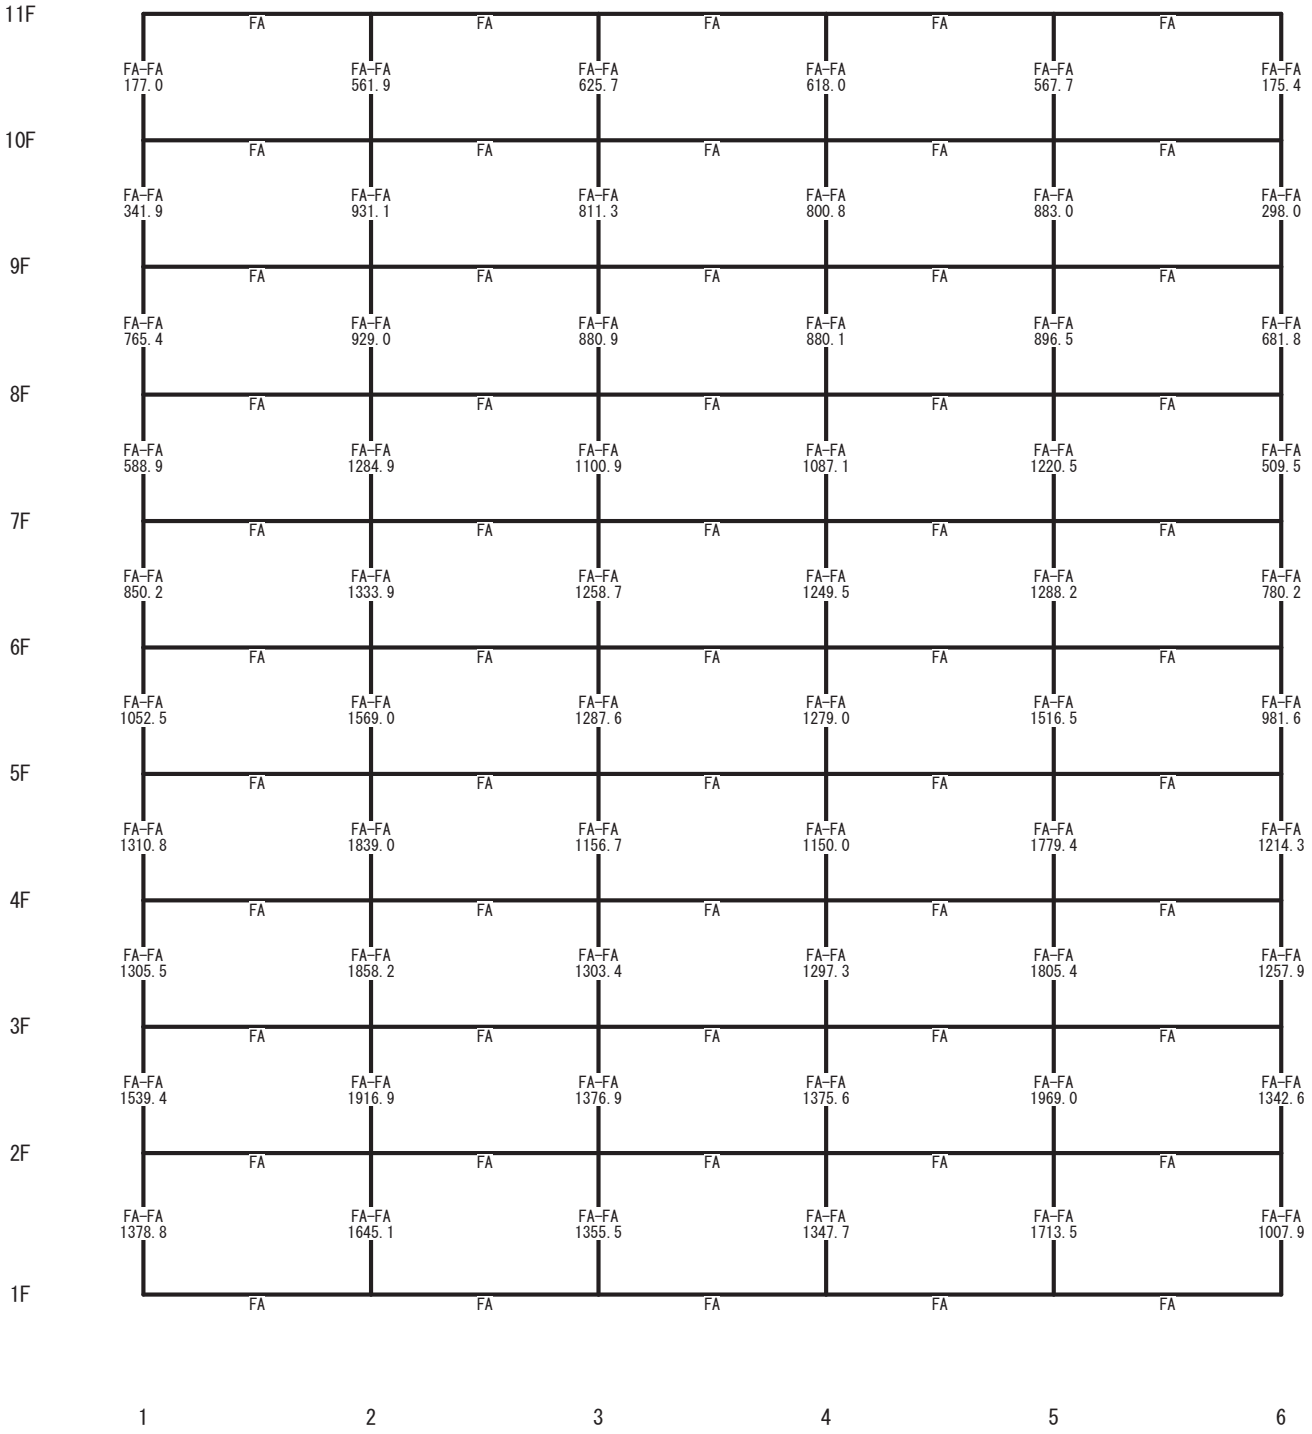

Bフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

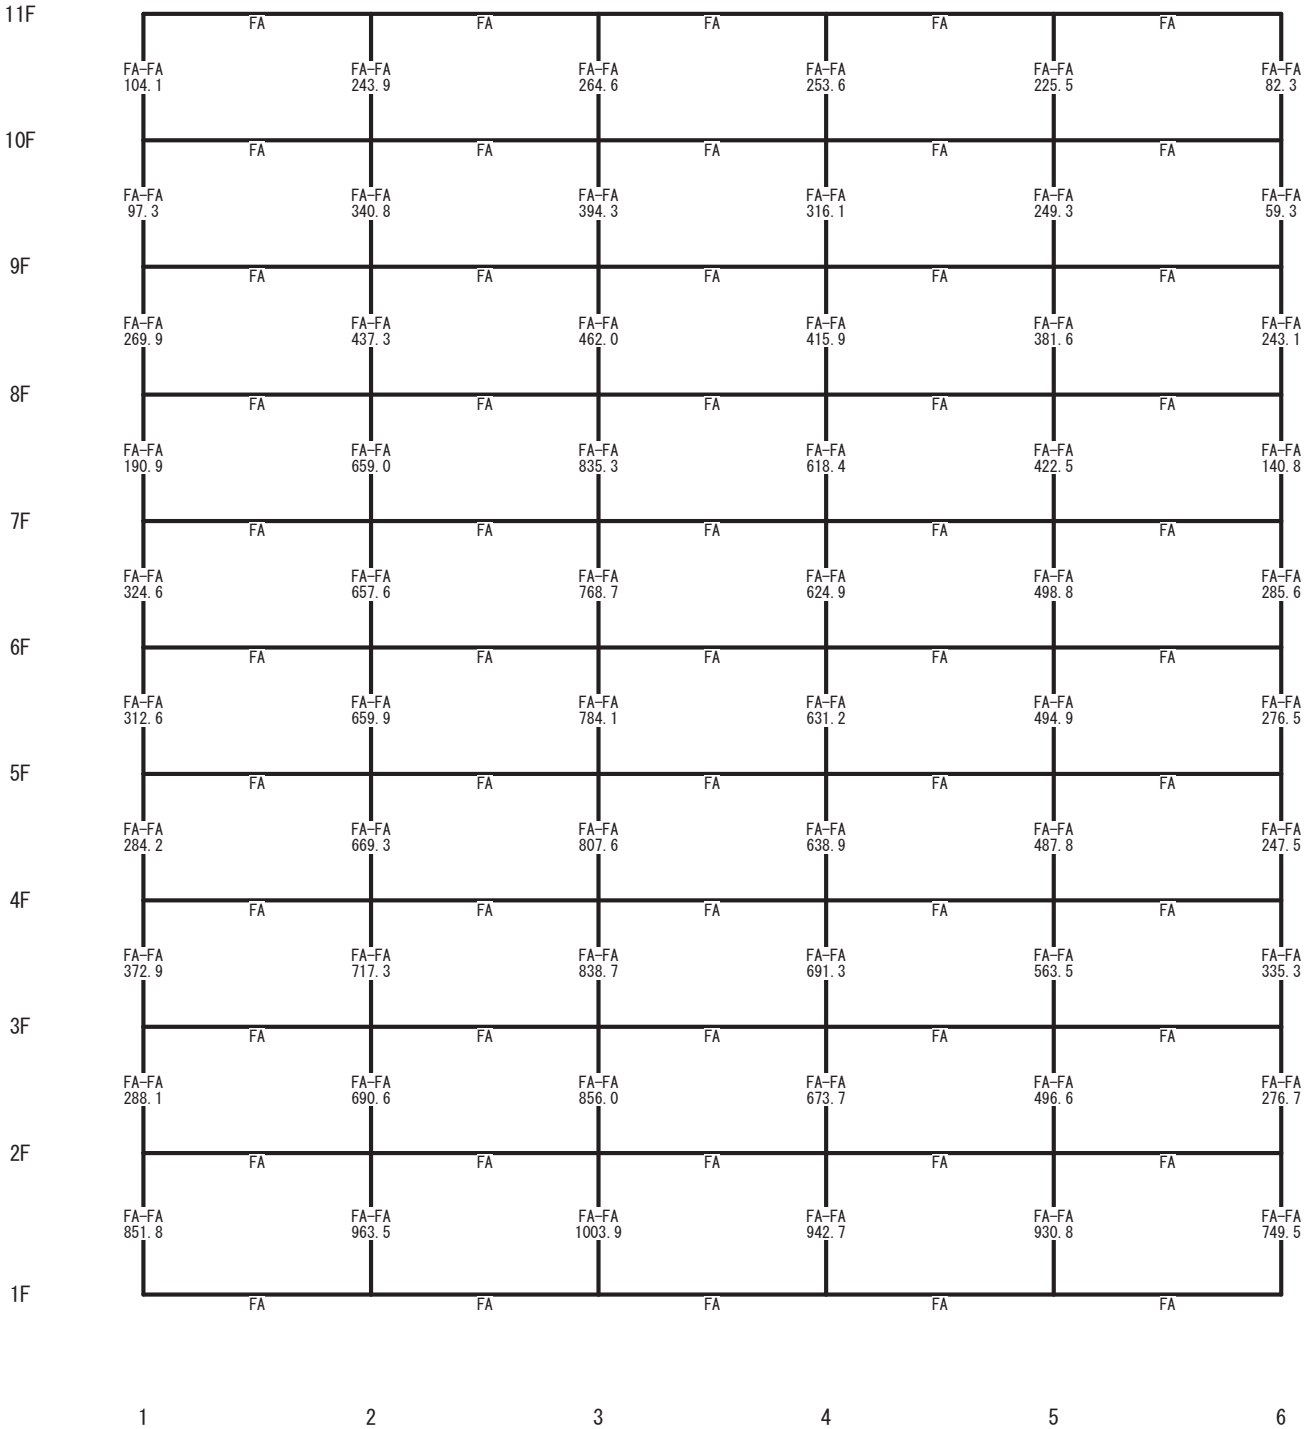

Cフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

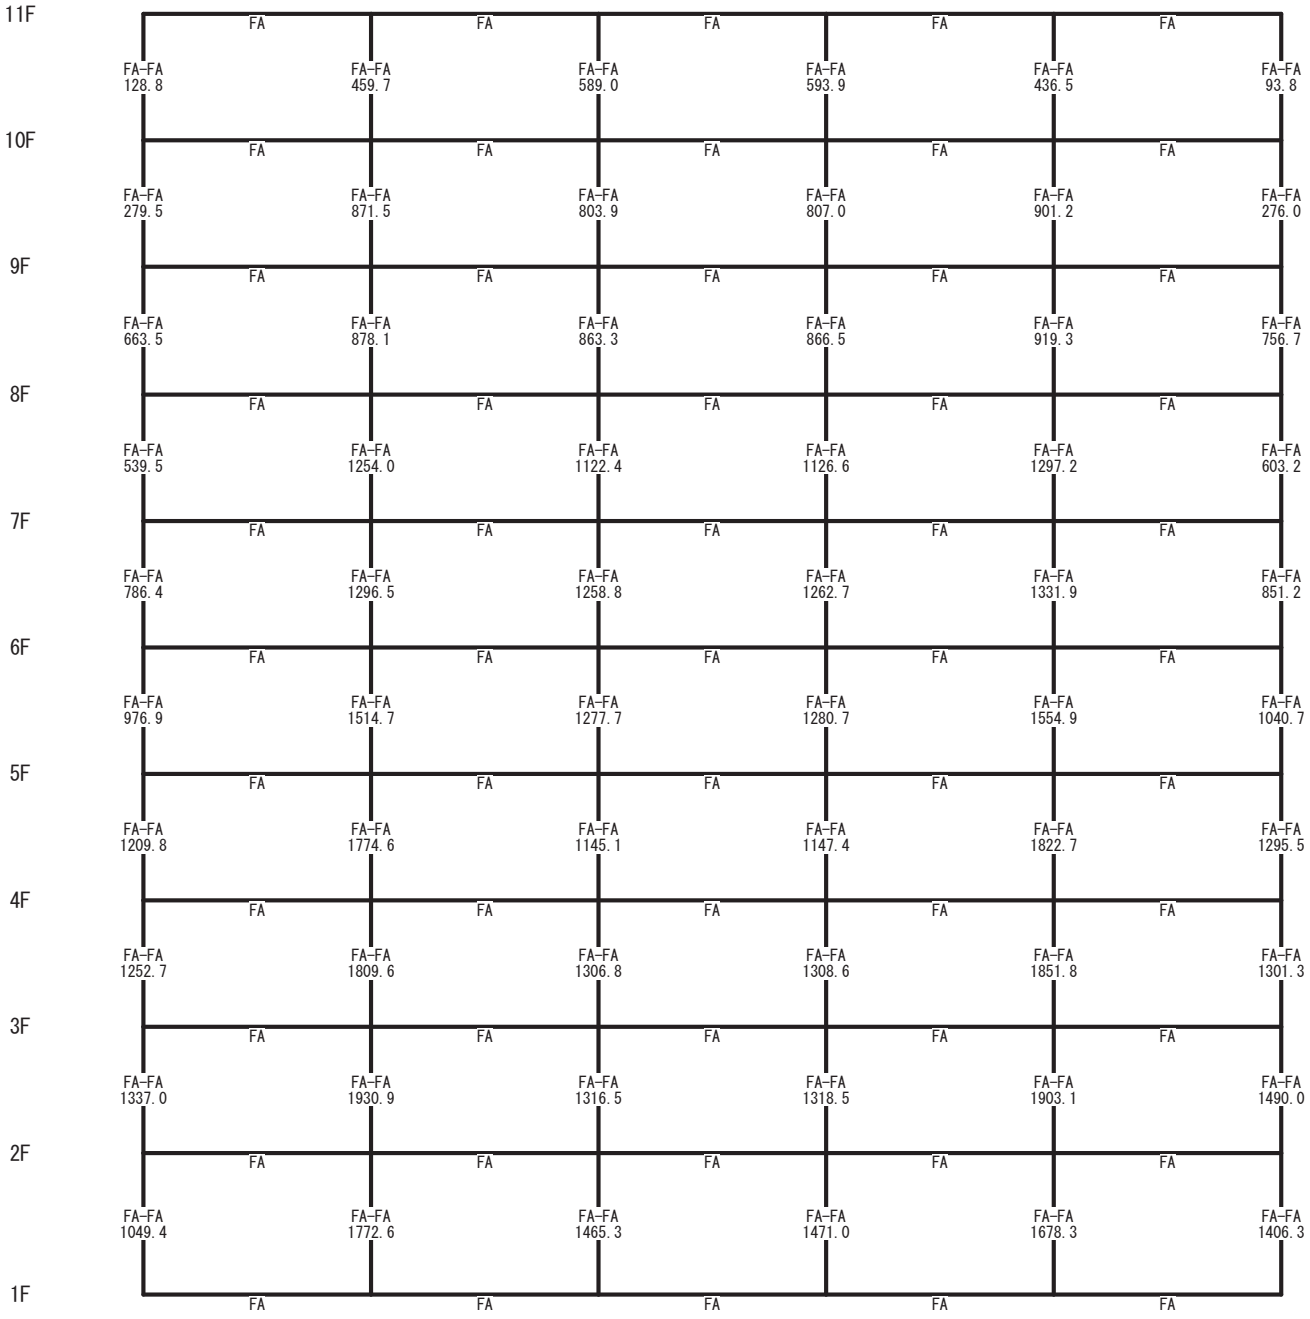

Aフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

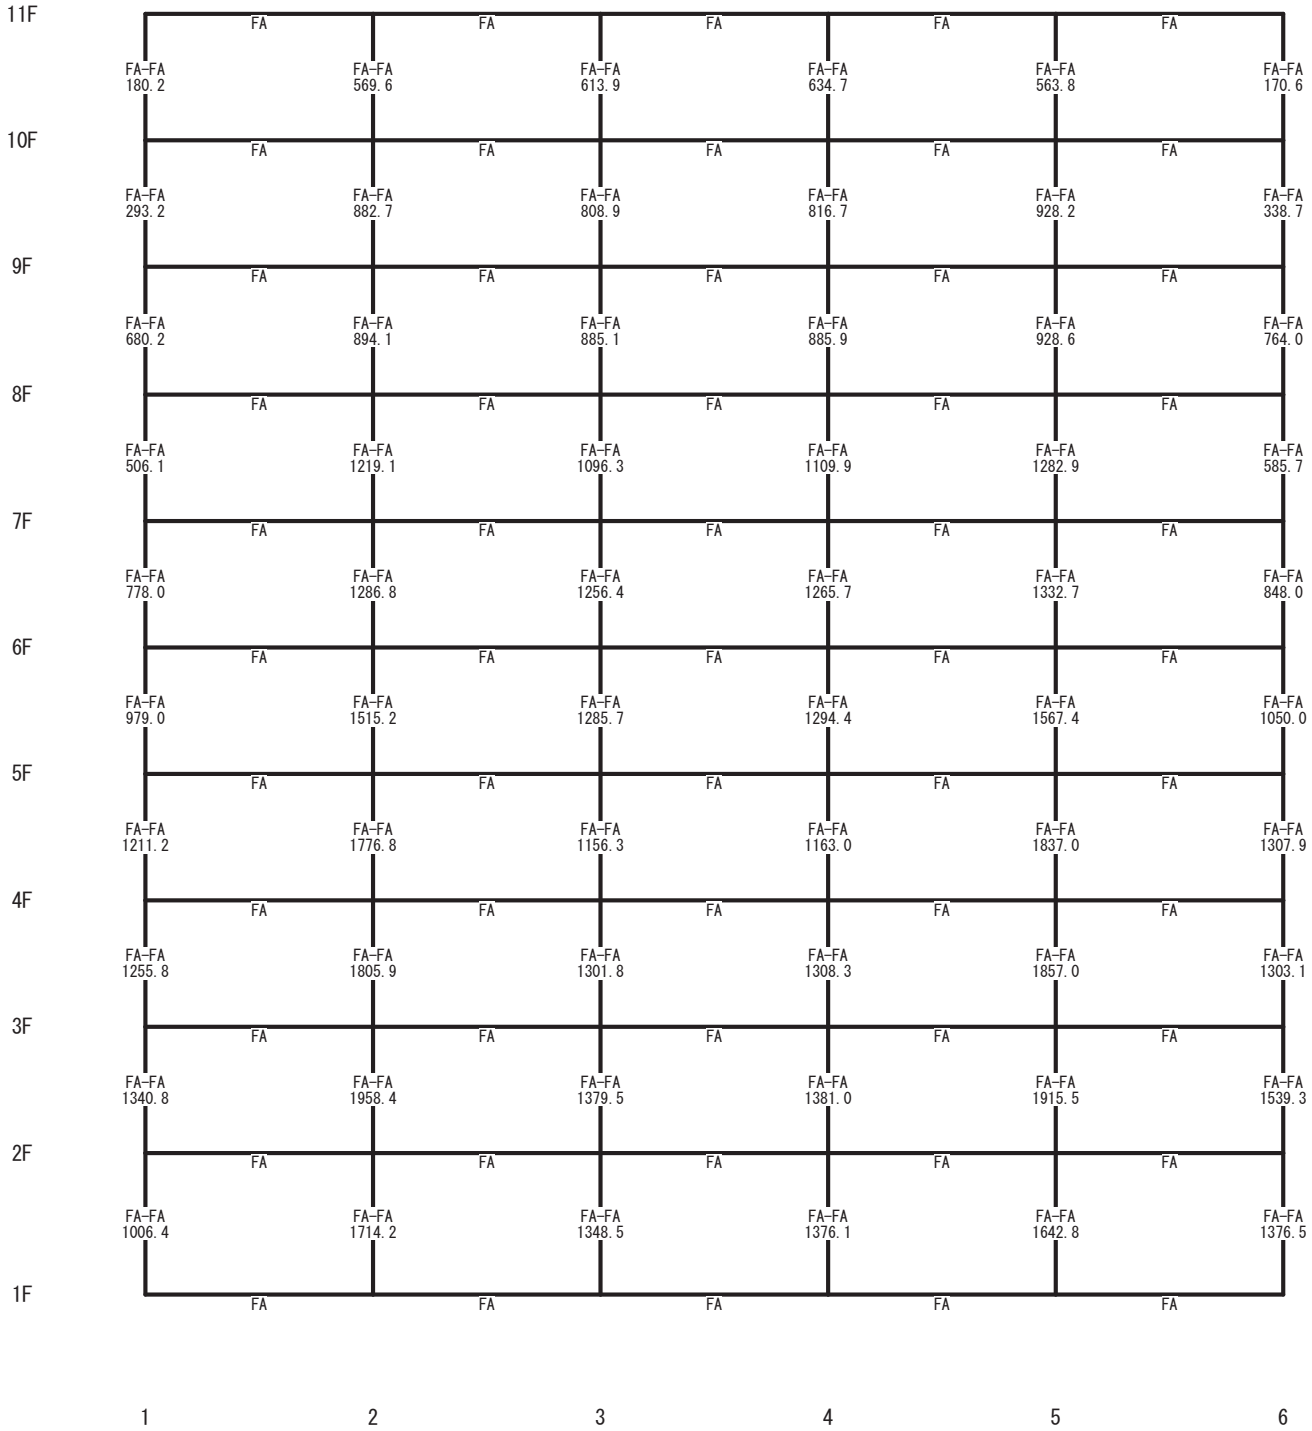

Bフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

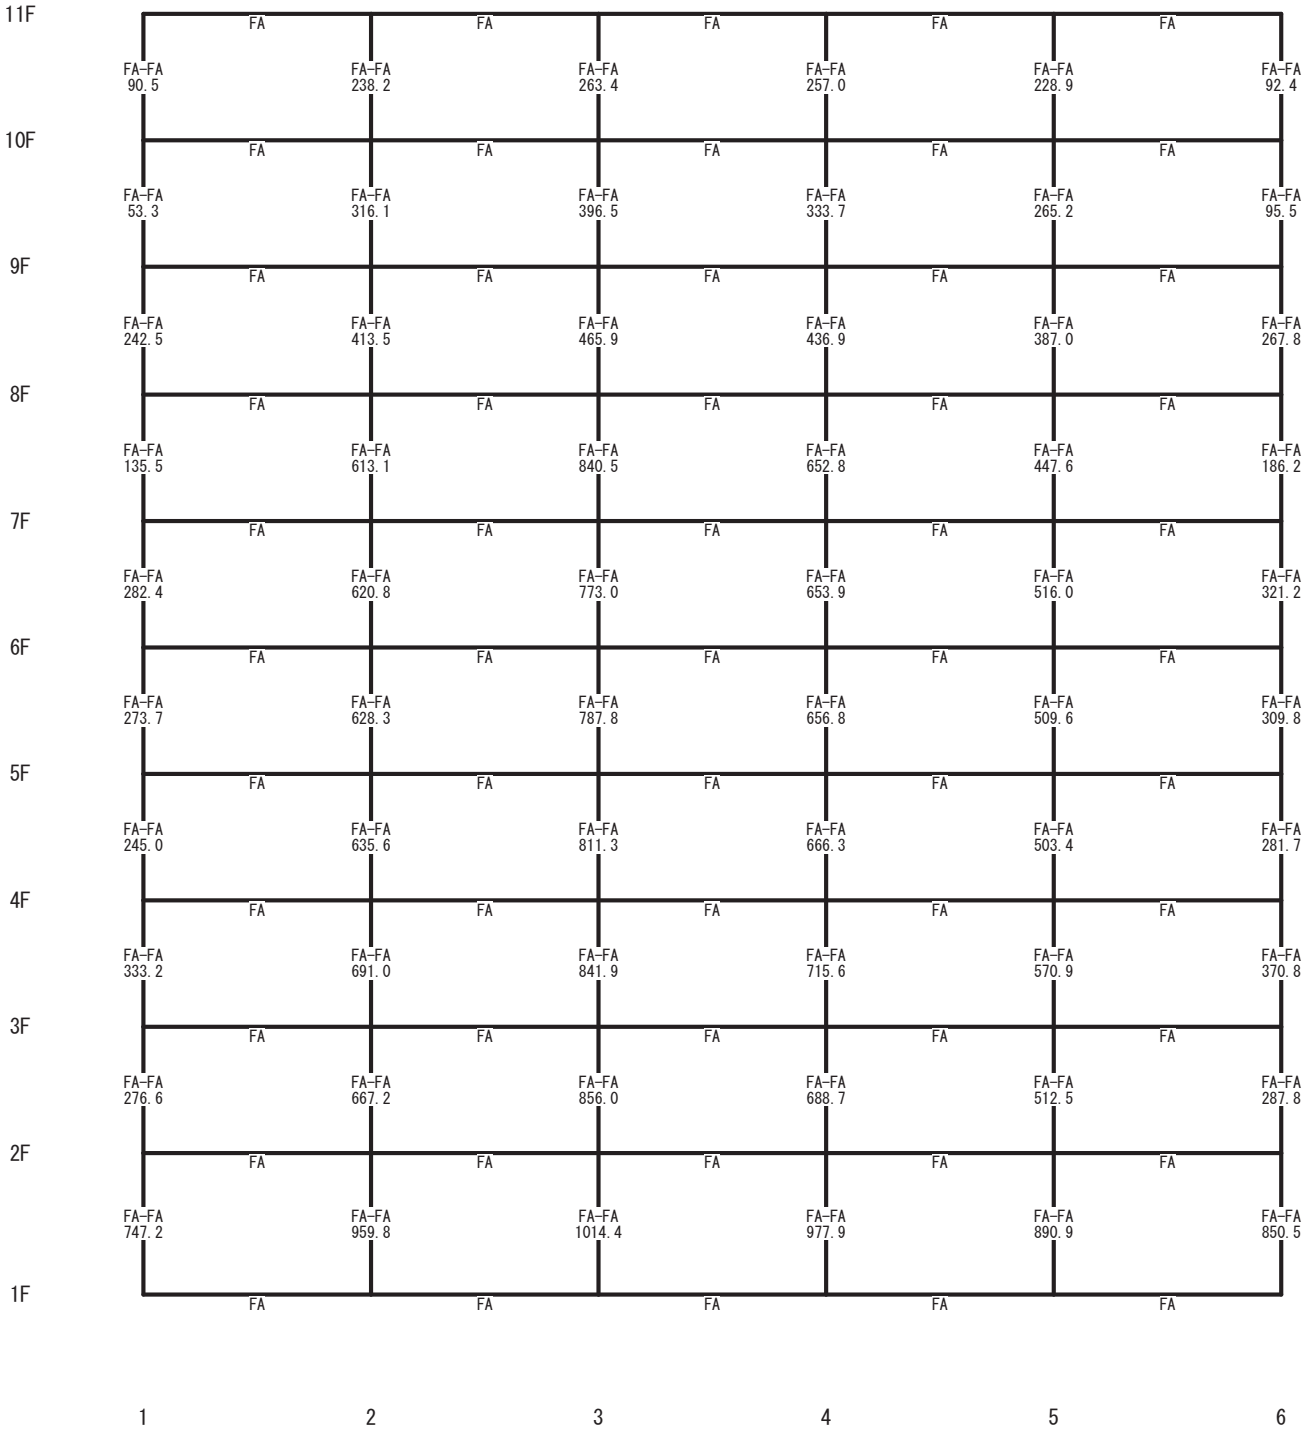

Cフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

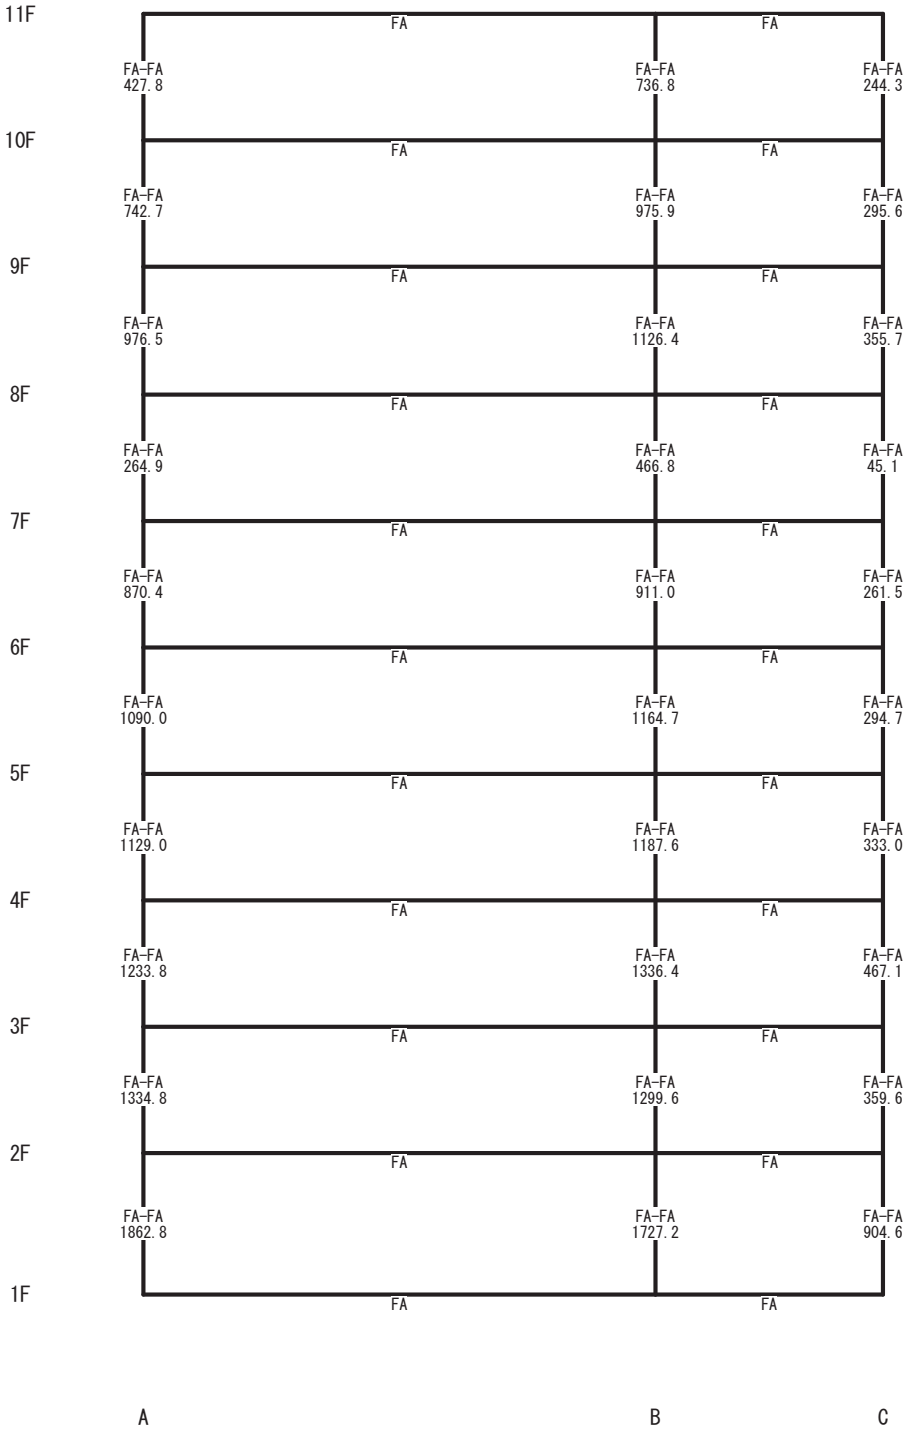

1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

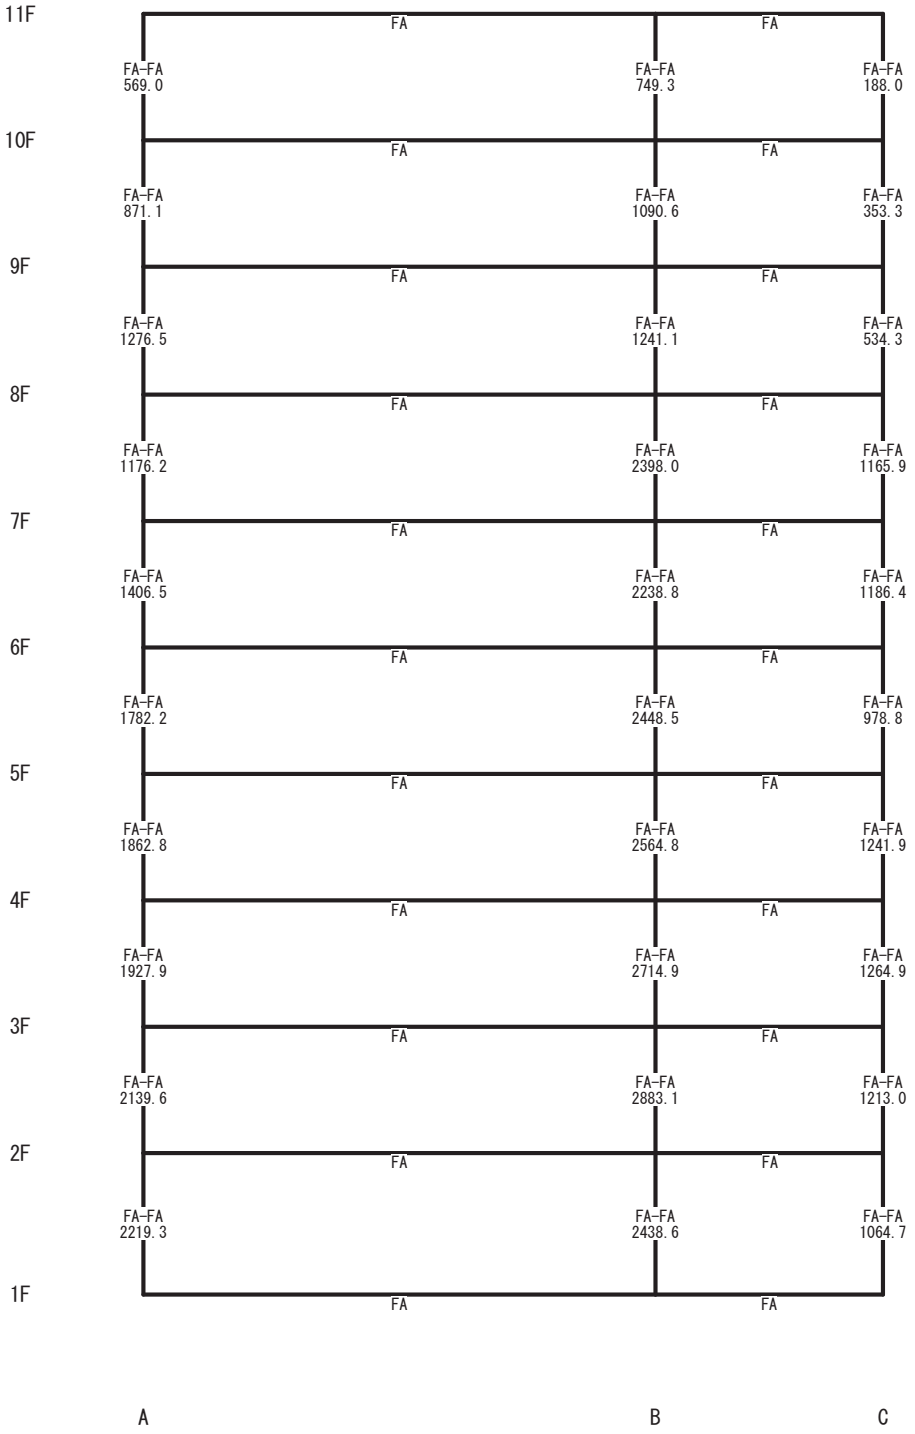

2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

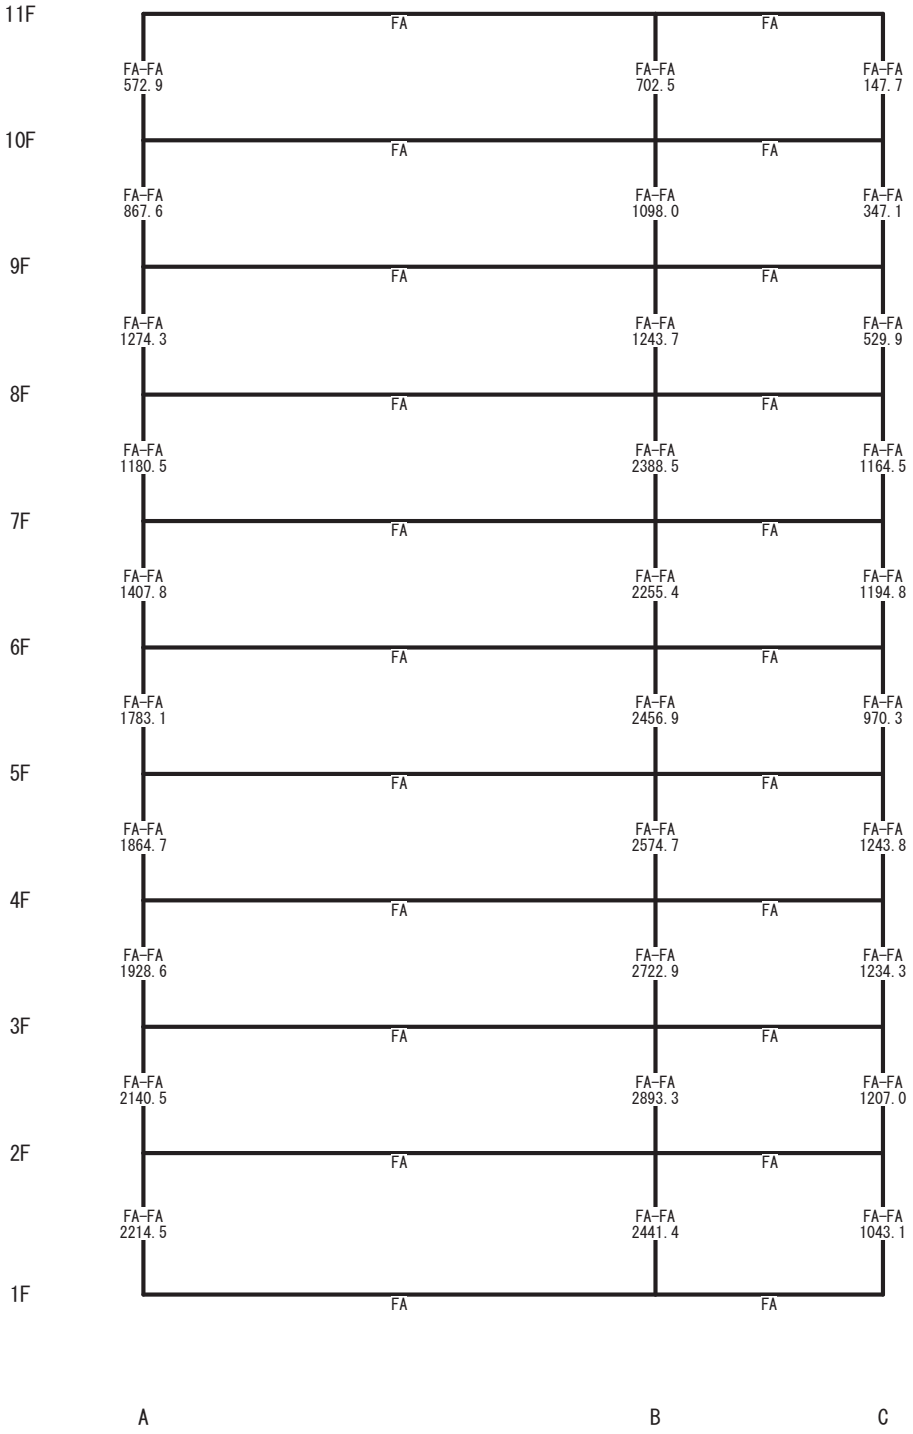

3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

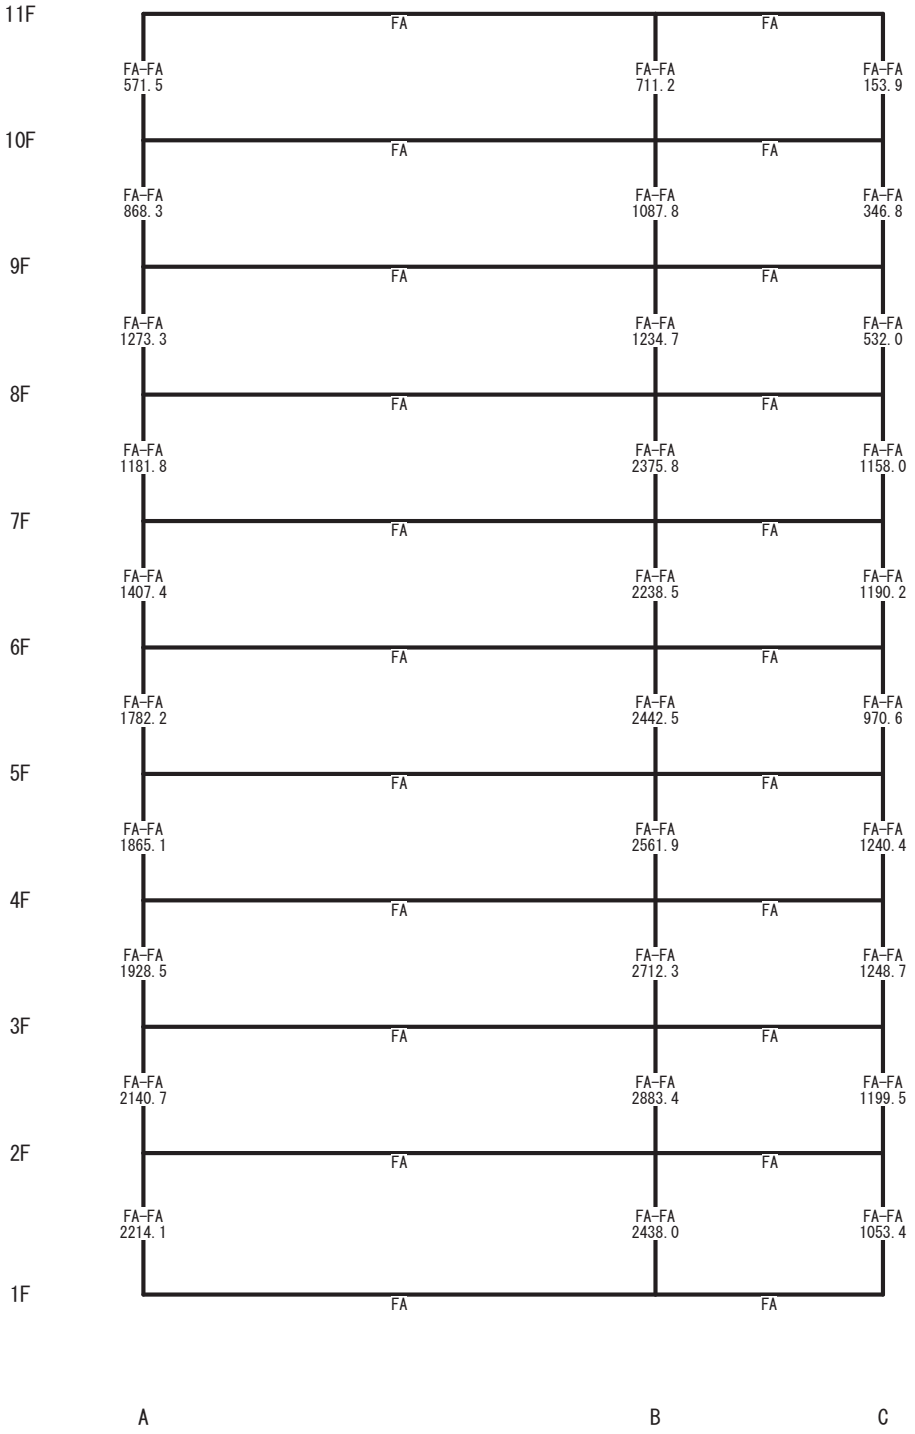

4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

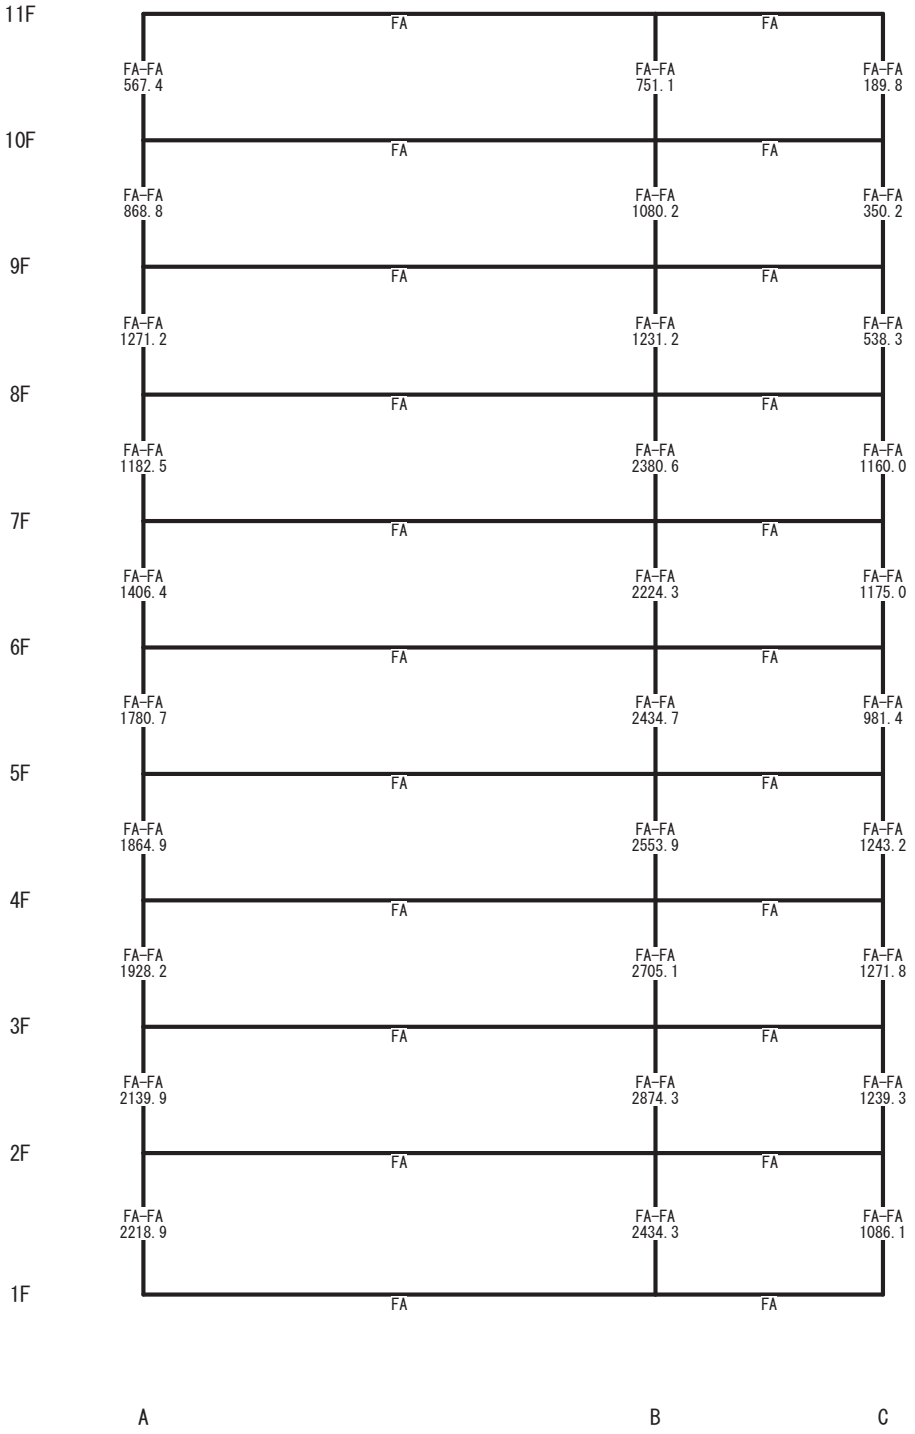

5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

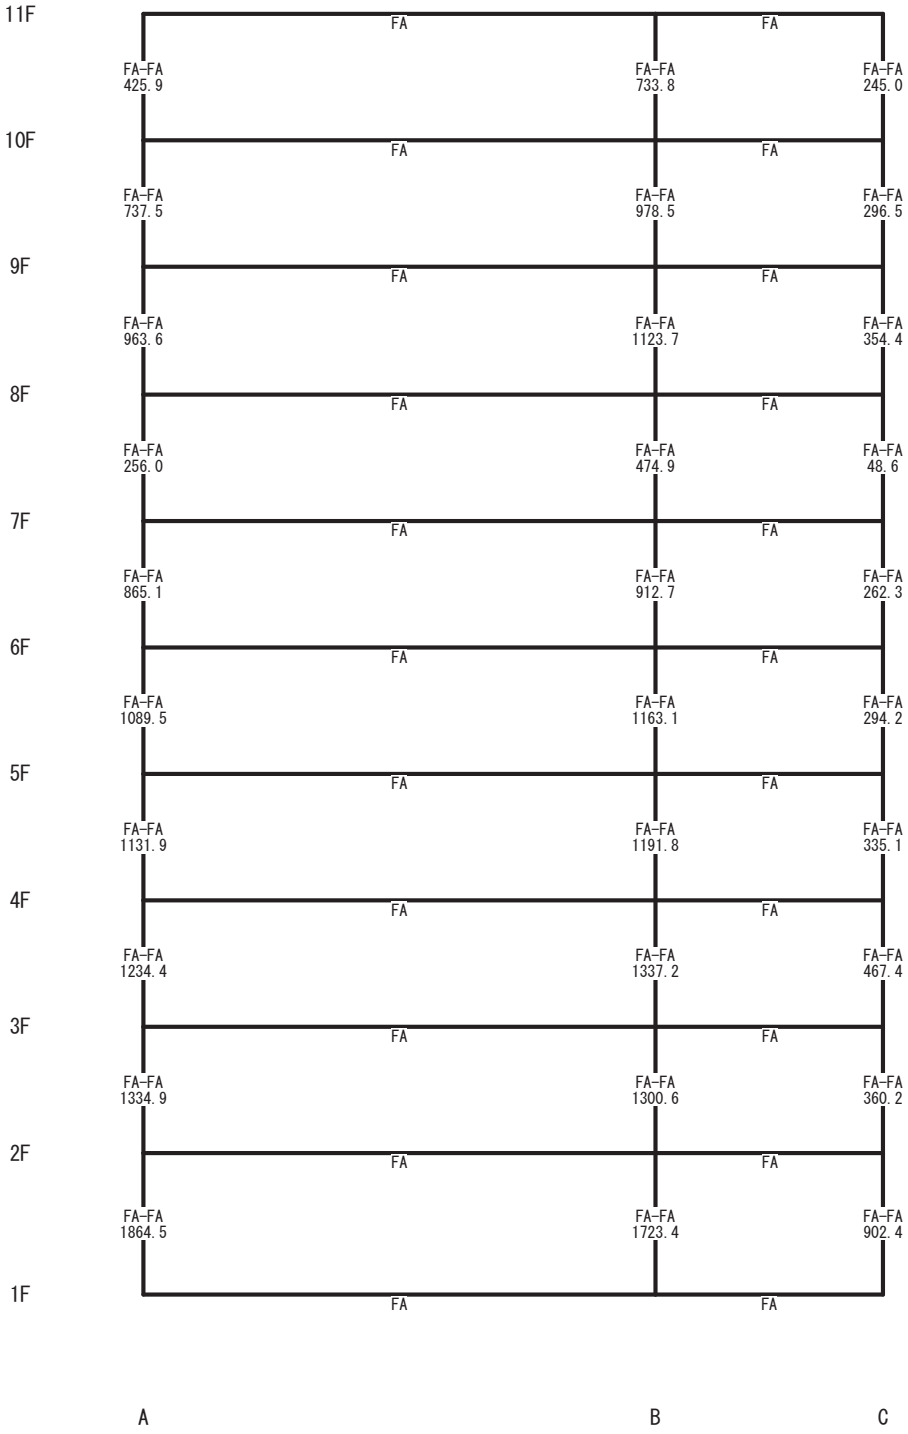

6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

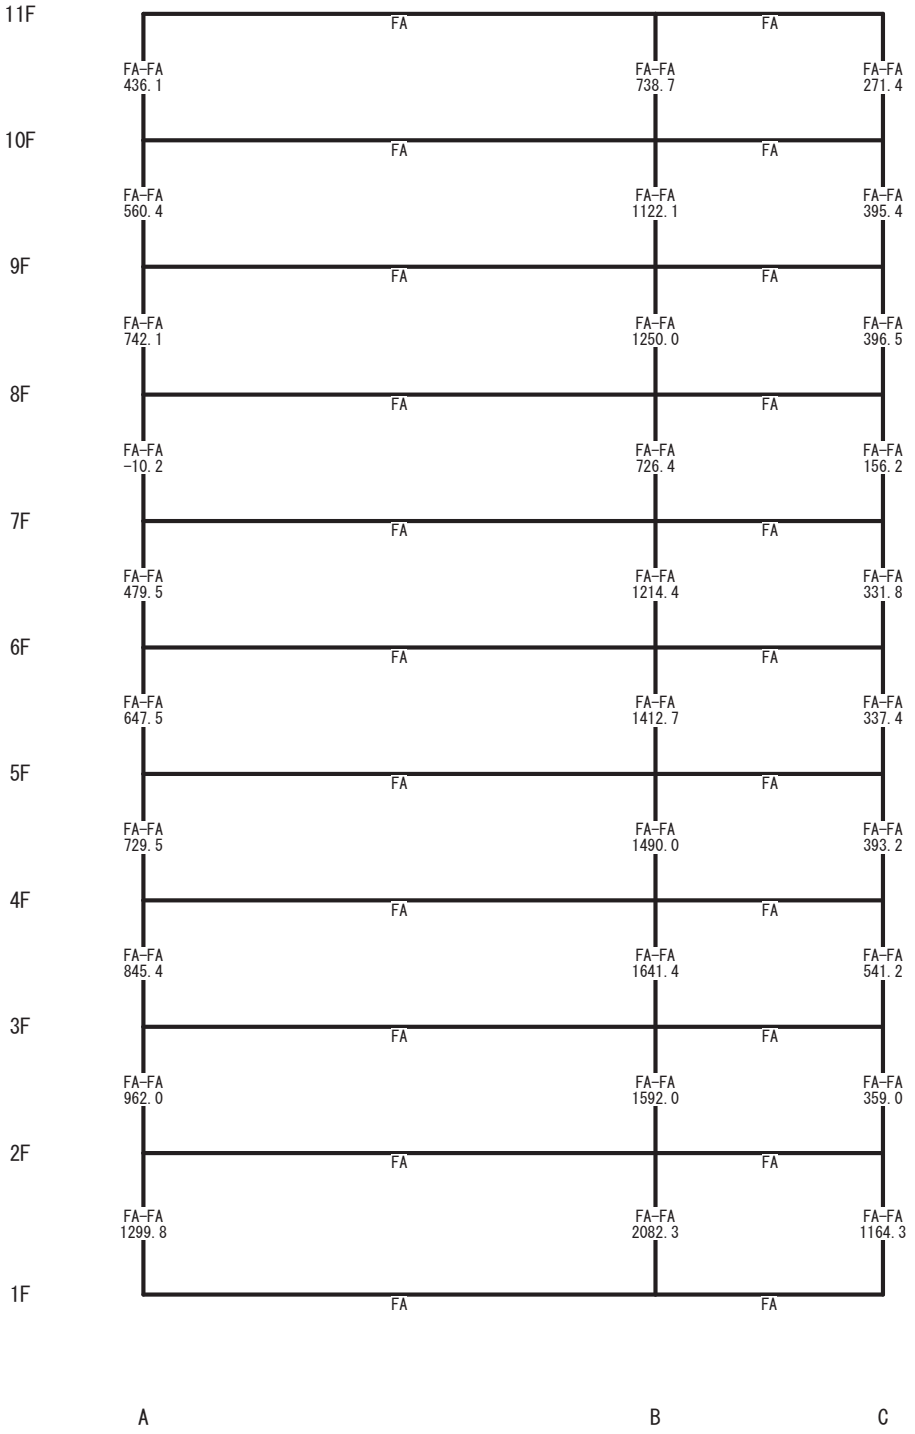

1フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

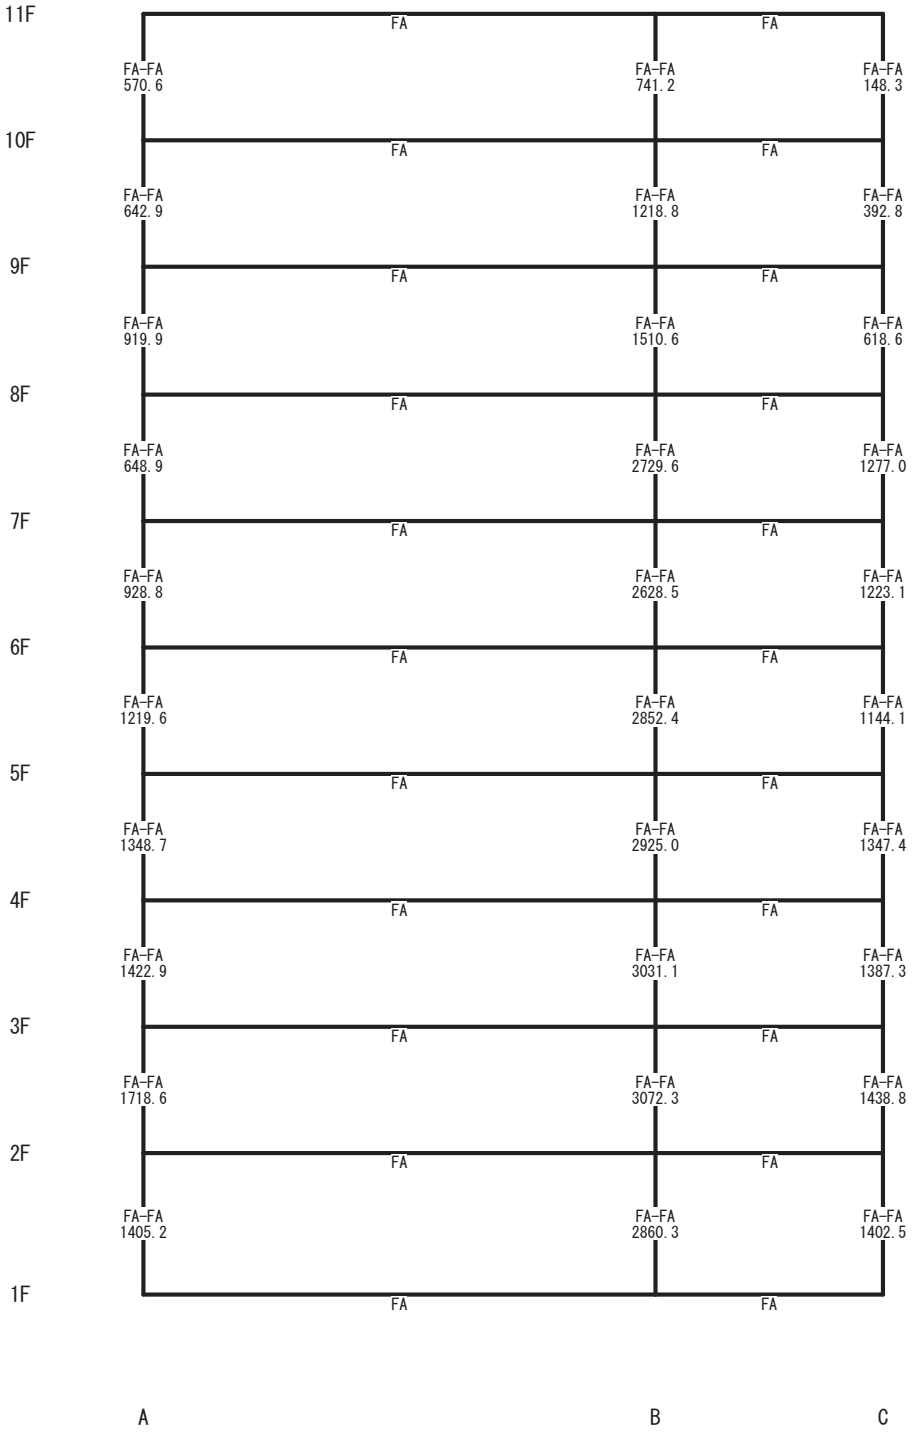

2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

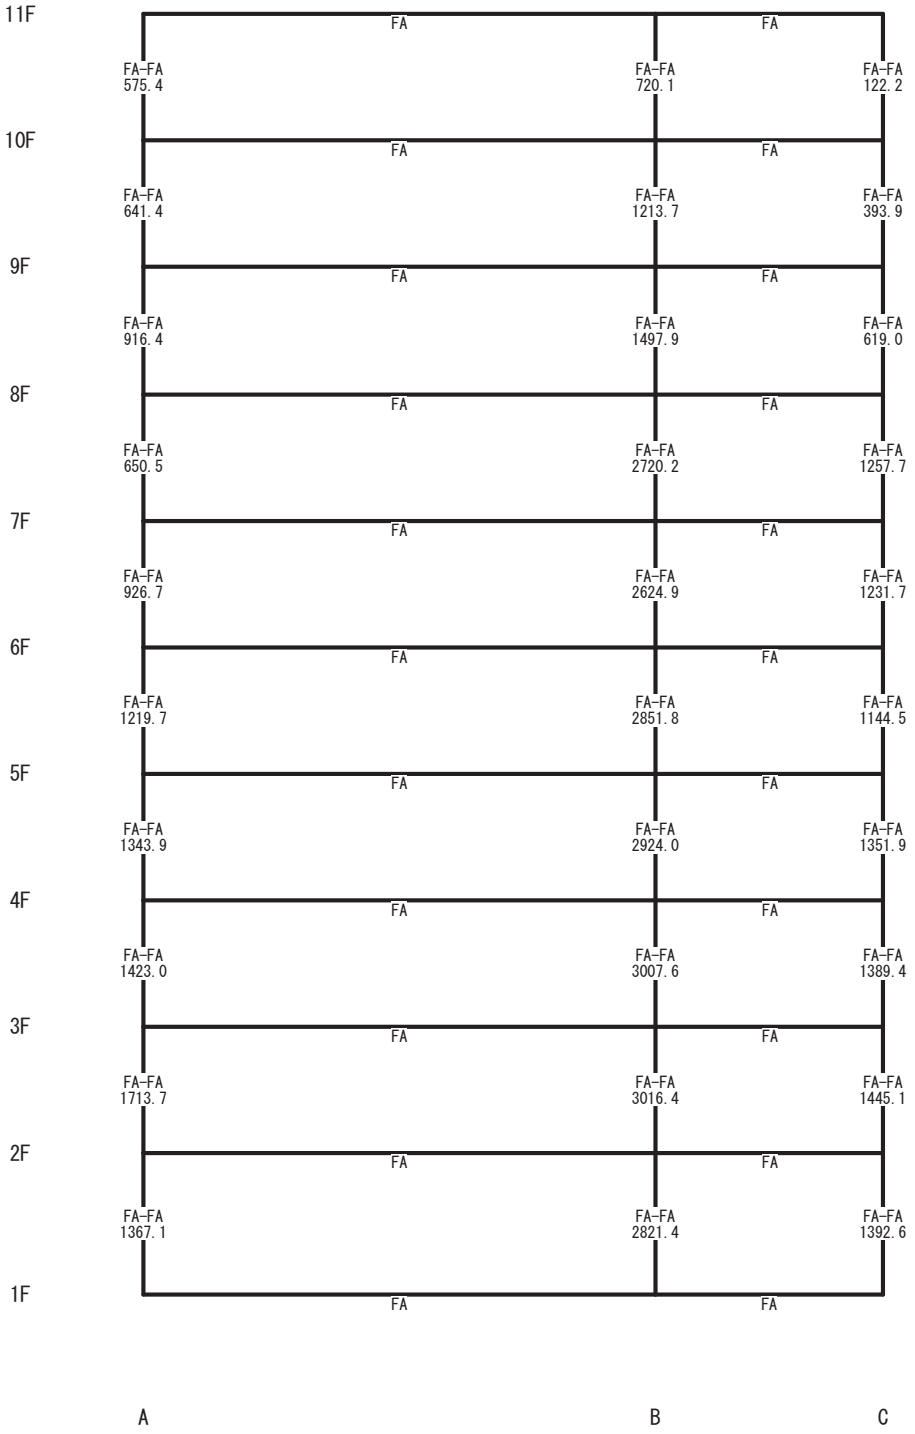

3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

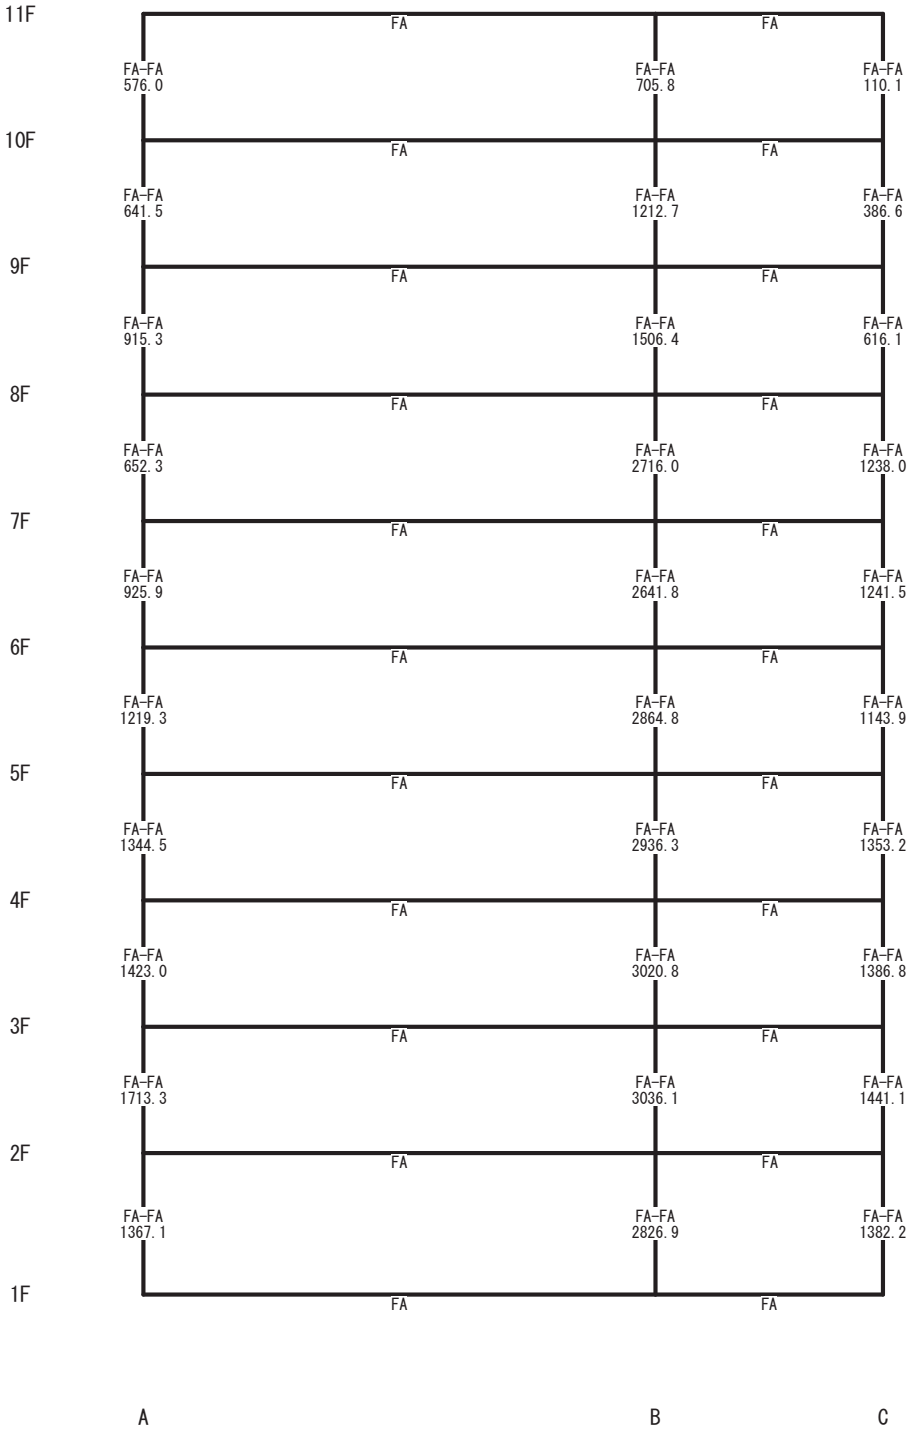

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

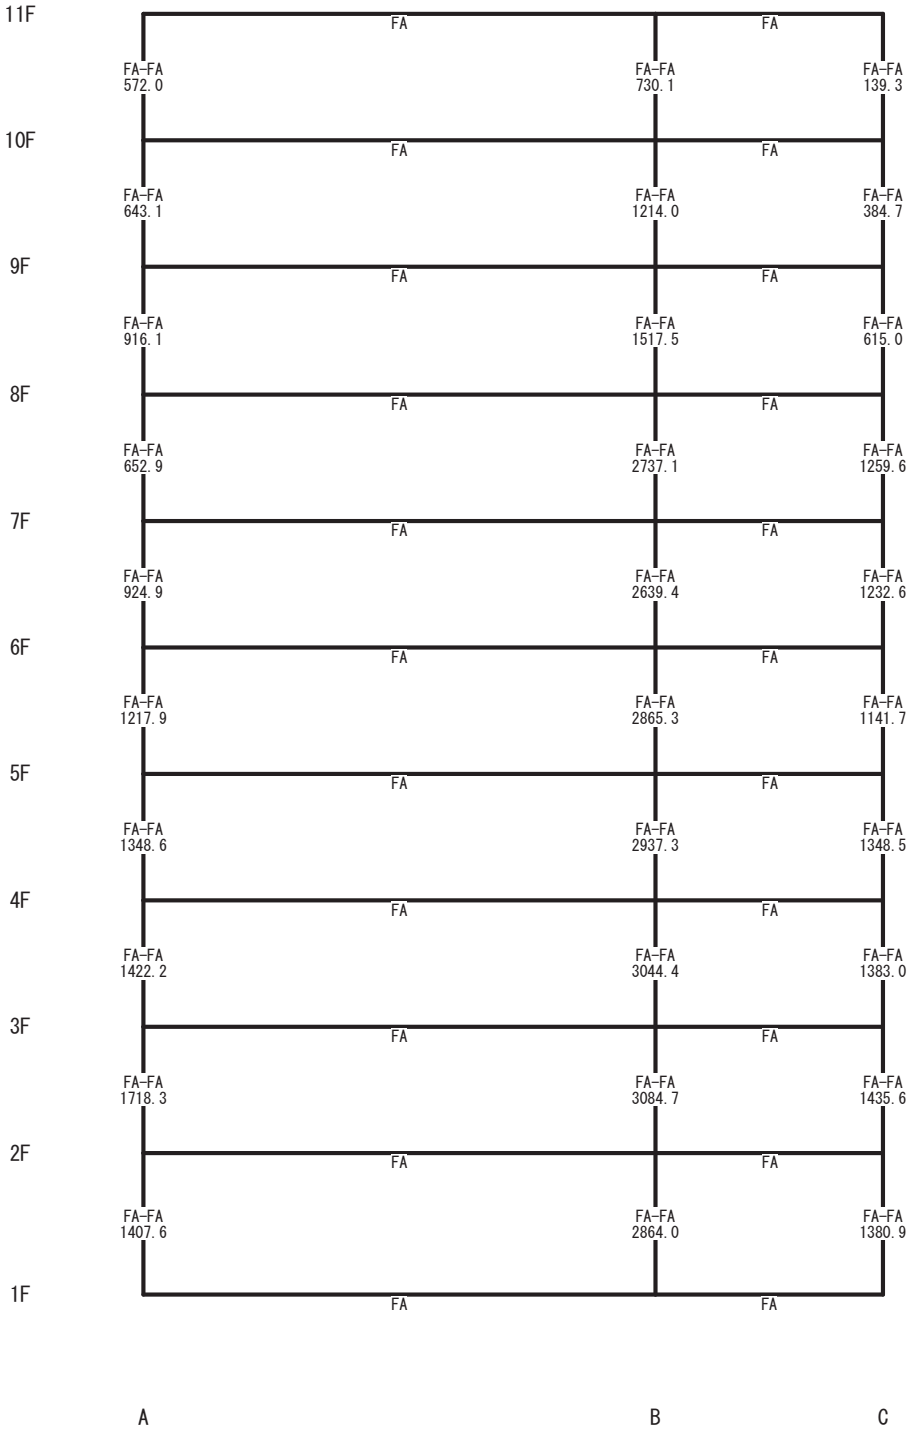

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

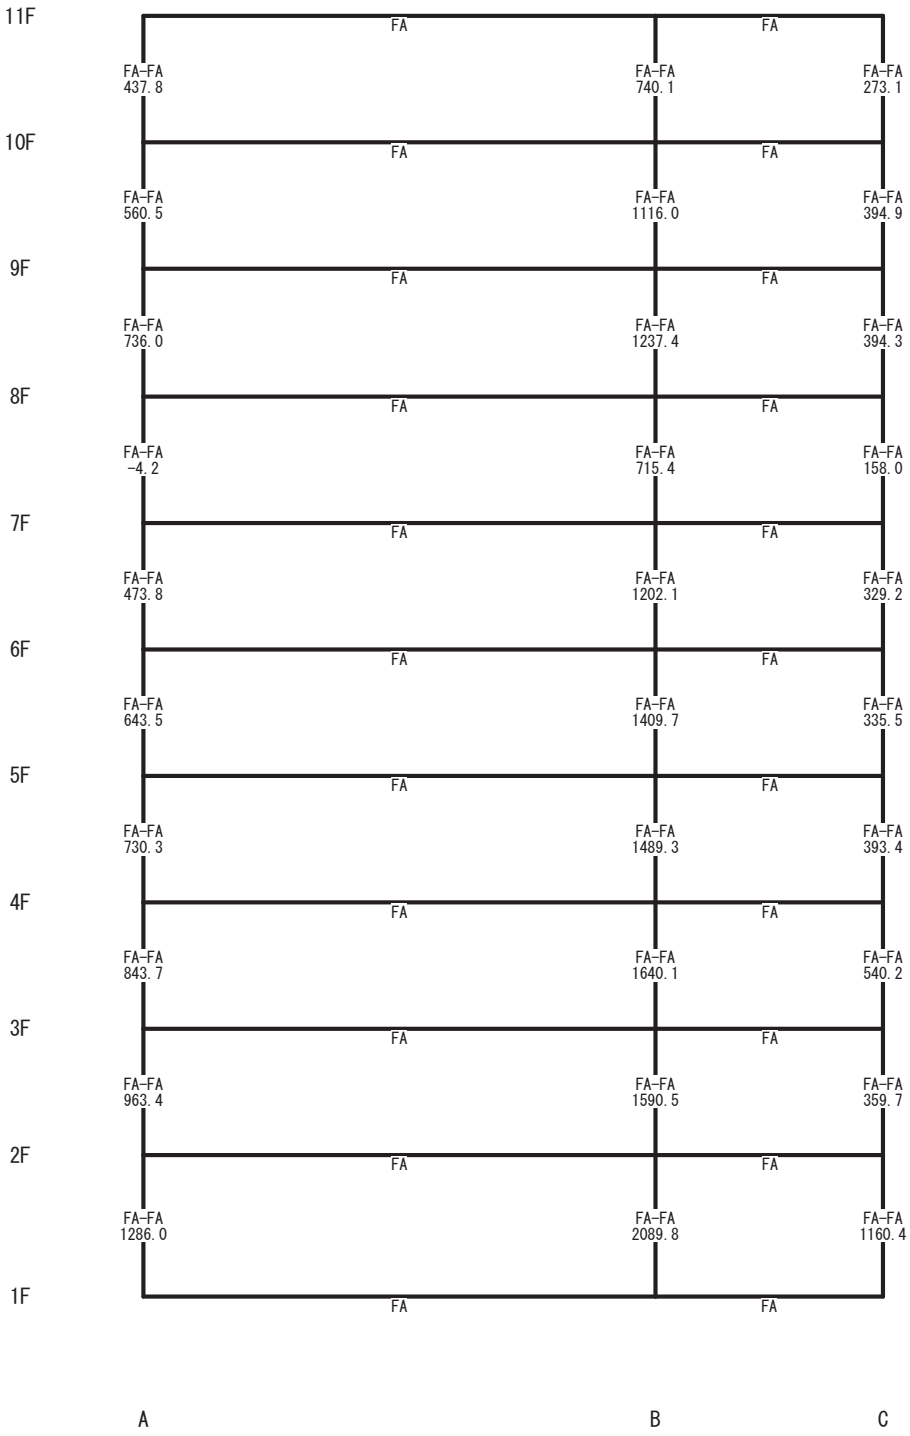

6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4954.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5958.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14616.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16720.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18501.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	C	3518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22745.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2732.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4068.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4947.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2875.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6787.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6767.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2014.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2312.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3051.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3047.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4733.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2042.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2549.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25908.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5669.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5661.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2658.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5885.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3038.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30943.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5699.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3033.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3037.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16925.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4606.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4780.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4783.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2005.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5621.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2613.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5849.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	1	2912.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6238.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	A	2304.4	0.0	2304.4	0.30	0.00	0.30	
	B	2725.7	0.0	2725.7	0.35	0.00	0.35	
	C	1174.1	0.0	1174.1	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6204.1	0.0	6204.1	0.80	0.00	0.80	Ai=2.534 Co=0.397
9F	A	3943.6	0.0	3943.6	0.27	0.00	0.27	
	B	4066.0	0.0	4066.0	0.28	0.00	0.28	
	C	1457.1	0.0	1457.1	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9466.7	0.0	9466.7	0.65	0.00	0.65	Ai=2.053 Co=0.397
8F	A	4954.3	0.0	4954.3	0.23	0.00	0.23	
	B	5033.6	0.0	5033.6	0.24	0.00	0.24	
	C	2209.8	0.0	2209.8	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12197.7	0.0	12197.7	0.57	0.00	0.57	Ai=1.801 Co=0.397
7F	A	5958.1	0.0	5958.1	0.21	0.00	0.21	
	B	5791.9	0.0	5791.9	0.20	0.00	0.20	
	C	2866.9	0.0	2866.9	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14617.0	0.0	14617.0	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.622 Co＝0.397
6F	A	6799.7	0.0	6799.7	0.19	0.00	0.19	
	B	6760.7	0.0	6760.7	0.19	0.00	0.19	
	C	3160.1	0.0	3160.1	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16720.5	0.0	16720.5	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.482 Co＝0.397
5F	A	7655.8	0.0	7655.8	0.18	0.00	0.18	
	B	7686.2	0.0	7686.2	0.18	0.00	0.18	
	C	3159.4	0.0	3159.4	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18501.4	0.0	18501.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.365 Co＝0.397
4F	A	8403.0	0.0	8403.0	0.17	0.00	0.17	
	B	8450.2	0.0	8450.2	0.17	0.00	0.17	
	C	3135.3	0.0	3135.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19988.4	0.0	19988.4	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.262 Co＝0.397
3F	A	8837.1	0.0	8837.1	0.15	0.00	0.15	
	B	8827.7	0.0	8827.7	0.15	0.00	0.15	
	C	3519.0	0.0	3519.0	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21183.7	0.0	21183.7	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.169 Co＝0.397
2F	A	9294.8	0.0	9294.8	0.14	0.00	0.14	
	B	9520.4	0.0	9520.4	0.15	0.00	0.15	
	C	3281.8	0.0	3281.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22097.0	0.0	22097.0	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.083 Co＝0.397
1F	A	8854.9	0.0	8854.9	0.12	0.00	0.12	
	B	8448.4	0.0	8448.4	0.12	0.00	0.12	
	C	5442.1	0.0	5442.1	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22745.5	0.0	22745.5	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.000 Co＝0.397

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.20 Rt＝0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	A	2301.7	0.0	2301.7	0.30	0.00	0.30	
	B	2732.7	0.0	2732.7	0.35	0.00	0.35	
	C	1170.4	0.0	1170.4	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6204.8	0.0	6204.8	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.534 Co＝0.397
9F	A	3938.9	0.0	3938.9	0.27	0.00	0.27	
	B	4068.5	0.0	4068.5	0.28	0.00	0.28	
	C	1460.3	0.0	1460.3	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9467.7	0.0	9467.7	0.65	0.00	0.65	Ai＝2.053 Co＝0.397
8F	A	4947.3	0.0	4947.3	0.23	0.00	0.23	
	B	5037.9	0.0	5037.9	0.24	0.00	0.24	
	C	2213.7	0.0	2213.7	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12198.9	0.0	12198.9	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.801 Co＝0.397
7F	A	5942.8	0.0	5942.8	0.21	0.00	0.21	
	B	5799.9	0.0	5799.9	0.20	0.00	0.20	
	C	2875.8	0.0	2875.8	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14618.5	0.0	14618.5	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.622 Co＝0.397
6F	A	6787.5	0.0	6787.5	0.19	0.00	0.19	
	B	6767.6	0.0	6767.6	0.19	0.00	0.19	
	C	3167.3	0.0	3167.3	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16722.3	0.0	16722.3	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.482 Co＝0.397
5F	A	7645.6	0.0	7645.6	0.18	0.00	0.18	
	B	7691.7	0.0	7691.7	0.18	0.00	0.18	
	C	3166.0	0.0	3166.0	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18503.4	0.0	18503.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.365 Co＝0.397
4F	A	8395.1	0.0	8395.1	0.17	0.00	0.17	
	B	8452.2	0.0	8452.2	0.17	0.00	0.17	
	C	3143.3	0.0	3143.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19990.6	0.0	19990.6	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.262 Co＝0.397
3F	A	8830.6	0.0	8830.6	0.15	0.00	0.15	
	B	8832.0	0.0	8832.0	0.15	0.00	0.15	
	C	3523.5	0.0	3523.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21186.0	0.0	21186.0	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.169 Co＝0.397
2F	A	9296.0	0.0	9296.0	0.14	0.00	0.14	
	B	9514.6	0.0	9514.6	0.15	0.00	0.15	
	C	3288.8	0.0	3288.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22099.4	0.0	22099.4	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.083 Co＝0.397
1F	A	8842.8	0.0	8842.8	0.12	0.00	0.12	
	B	8464.4	0.0	8464.4	0.12	0.00	0.12	
	C	5440.7	0.0	5440.7	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22748.0	0.0	22748.0	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.000 Co＝0.397

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.20 Rt＝0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	1	1408.9	0.0	1408.9	0.18	0.00	0.18	
	2	1506.2	0.0	1506.2	0.20	0.00	0.20	
	3	1423.1	0.0	1423.1	0.18	0.00	0.18	
	4	1436.7	0.0	1436.7	0.19	0.00	0.19	
	5	1508.3	0.0	1508.3	0.20	0.00	0.20	
	6	1404.7	0.0	1404.7	0.18	0.00	0.18	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8687.8	0.0	8687.8	1.13	0.00	1.13	Ai＝2.534 Co＝0.556
9F	1	2014.1	0.0	2014.1	0.14	0.00	0.14	
	2	2315.1	0.0	2315.1	0.16	0.00	0.16	
	3	2312.7	0.0	2312.7	0.16	0.00	0.16	
	4	2302.9	0.0	2302.9	0.16	0.00	0.16	
	5	2299.2	0.0	2299.2	0.16	0.00	0.16	
	6	2012.6	0.0	2012.6	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13256.6	0.0	13256.6	0.91	0.00	0.91	Ai＝2.053 Co＝0.556
8F	1	2458.6	0.0	2458.6	0.12	0.00	0.12	
	2	3051.9	0.0	3051.9	0.14	0.00	0.14	
	3	3048.0	0.0	3048.0	0.14	0.00	0.14	
	4	3040.1	0.0	3040.1	0.14	0.00	0.14	
	5	3040.8	0.0	3040.8	0.14	0.00	0.14	
	6	2441.8	0.0	2441.8	0.11	0.00	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17081.0	0.0	17081.0	0.80	0.00	0.80	Ai＝1.801 Co＝0.556
7F	1	776.9	0.0	776.9	0.03	0.00	0.03	
	2	4740.0	0.0	4740.0	0.17	0.00	0.17	
	3	4733.5	0.0	4733.5	0.17	0.00	0.17	
	4	4715.6	0.0	4715.6	0.17	0.00	0.17	
	5	4723.0	0.0	4723.0	0.17	0.00	0.17	
	6	779.6	0.0	779.6	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20468.6	0.0	20468.6	0.72	0.00	0.72	Ai＝1.622 Co＝0.556
6F	1	2042.9	0.0	2042.9	0.06	0.00	0.06	
	2	4831.7	0.0	4831.7	0.14	0.00	0.14	
	3	4858.0	0.0	4858.0	0.14	0.00	0.14	
	4	4836.1	0.0	4836.1	0.14	0.00	0.14	
	5	4805.7	0.0	4805.7	0.14	0.00	0.14	
	6	2040.0	0.0	2040.0	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23414.4	0.0	23414.4	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.482 Co＝0.556
5F	1	2549.4	0.0	2549.4	0.06	0.00	0.06	
	2	5209.5	0.0	5209.5	0.12	0.00	0.12	
	3	5210.2	0.0	5210.2	0.12	0.00	0.12	
	4	5195.3	0.0	5195.3	0.12	0.00	0.12	
	5	5196.8	0.0	5196.8	0.12	0.00	0.12	
	6	2546.8	0.0	2546.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25908.1	0.0	25908.1	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.365 Co＝0.556
4F	1	2649.6	0.0	2649.6	0.05	0.00	0.05	
	2	5669.5	0.0	5669.5	0.11	0.00	0.11	
	3	5683.2	0.0	5683.2	0.11	0.00	0.11	
	4	5667.4	0.0	5667.4	0.11	0.00	0.11	
	5	5662.0	0.0	5662.0	0.11	0.00	0.11	
	6	2658.8	0.0	2658.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27990.5	0.0	27990.5	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.262 Co＝0.556
3F	1	3037.2	0.0	3037.2	0.05	0.00	0.05	
	2	5907.8	0.0	5907.8	0.10	0.00	0.10	
	3	5885.8	0.0	5885.8	0.10	0.00	0.10	
	4	5889.5	0.0	5889.5	0.10	0.00	0.10	
	5	5905.0	0.0	5905.0	0.10	0.00	0.10	
	6	3039.0	0.0	3039.0	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29664.4	0.0	29664.4	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.169 Co＝0.556
2F	1	2994.0	0.0	2994.0	0.05	0.00	0.05	
	2	6235.7	0.0	6235.7	0.10	0.00	0.10	
	3	6240.8	0.0	6240.8	0.10	0.00	0.10	
	4	6223.6	0.0	6223.6	0.10	0.00	0.10	
	5	6253.5	0.0	6253.5	0.10	0.00	0.10	
	6	2995.6	0.0	2995.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30943.2	0.0	30943.2	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.083 Co＝0.556
1F	1	4494.5	0.0	4494.5	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	2	5722.6	0.0	5722.6	0.08	0.00	0.08	
	3	5699.0	0.0	5699.0	0.08	0.00	0.08	
	4	5705.6	0.0	5705.6	0.08	0.00	0.08	
	5	5739.3	0.0	5739.3	0.08	0.00	0.08	
	6	4490.3	0.0	4490.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31851.3	0.0	31851.3	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.000 Co＝0.556

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.20 Rt＝0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	1	1446.3	0.0	1446.3	0.19	0.00	0.19	
	2	1460.2	0.0	1460.2	0.19	0.00	0.19	
	3	1417.6	0.0	1417.6	0.18	0.00	0.18	
	4	1392.0	0.0	1392.0	0.18	0.00	0.18	
	5	1441.4	0.0	1441.4	0.19	0.00	0.19	
	6	1451.0	0.0	1451.0	0.19	0.00	0.19	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8608.5	0.0	8608.5	1.12	0.00	1.12	Ai＝2.534 Co＝0.551
9F	1	2077.9	0.0	2077.9	0.14	0.00	0.14	
	2	2254.5	0.0	2254.5	0.16	0.00	0.16	
	3	2249.0	0.0	2249.0	0.15	0.00	0.15	
	4	2240.9	0.0	2240.9	0.15	0.00	0.15	
	5	2241.8	0.0	2241.8	0.15	0.00	0.15	
	6	2071.4	0.0	2071.4	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13135.5	0.0	13135.5	0.90	0.00	0.90	Ai＝2.053 Co＝0.551
8F	1	2388.6	0.0	2388.6	0.11	0.00	0.11	
	2	3049.1	0.0	3049.1	0.14	0.00	0.14	
	3	3033.3	0.0	3033.3	0.14	0.00	0.14	
	4	3037.8	0.0	3037.8	0.14	0.00	0.14	
	5	3048.7	0.0	3048.7	0.14	0.00	0.14	
	6	2367.7	0.0	2367.7	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16925.0	0.0	16925.0	0.79	0.00	0.79	Ai＝1.801 Co＝0.551
7F	1	872.4	0.0	872.4	0.03	0.00	0.03	
	2	4655.6	0.0	4655.6	0.16	0.00	0.16	
	3	4628.4	0.0	4628.4	0.16	0.00	0.16	
	4	4606.3	0.0	4606.3	0.16	0.00	0.16	
	5	4649.6	0.0	4649.6	0.16	0.00	0.16	
	6	869.2	0.0	869.2	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20281.5	0.0	20281.5	0.71	0.00	0.71	Ai＝1.622 Co＝0.551
6F	1	2025.7	0.0	2025.7	0.06	0.00	0.06	
	2	4780.3	0.0	4780.3	0.13	0.00	0.13	
	3	4783.3	0.0	4783.3	0.13	0.00	0.13	
	4	4809.1	0.0	4809.1	0.14	0.00	0.14	
	5	4796.9	0.0	4796.9	0.13	0.00	0.13	
	6	2005.1	0.0	2005.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23200.5	0.0	23200.5	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.482 Co＝0.551
5F	1	2397.6	0.0	2397.6	0.06	0.00	0.06	
	2	5216.0	0.0	5216.0	0.12	0.00	0.12	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	3	5216.1	0.0	5216.1	0.12	0.00	0.12	
	4	5228.1	0.0	5228.1	0.12	0.00	0.12	
	5	5225.0	0.0	5225.0	0.12	0.00	0.12	
	6	2388.6	0.0	2388.6	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25671.5	0.0	25671.5	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.365 Co＝0.551
4F	1	2612.6	0.0	2612.6	0.05	0.00	0.05	
	2	5621.1	0.0	5621.1	0.11	0.00	0.11	
	3	5619.8	0.0	5619.8	0.11	0.00	0.11	
	4	5634.0	0.0	5634.0	0.11	0.00	0.11	
	5	5634.3	0.0	5634.3	0.11	0.00	0.11	
	6	2613.0	0.0	2613.0	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27734.8	0.0	27734.8	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.262 Co＝0.551
3F	1	3027.9	0.0	3027.9	0.05	0.00	0.05	
	2	5841.3	0.0	5841.3	0.10	0.00	0.10	
	3	5819.9	0.0	5819.9	0.10	0.00	0.10	
	4	5830.6	0.0	5830.6	0.10	0.00	0.10	
	5	5849.6	0.0	5849.6	0.10	0.00	0.10	
	6	3024.0	0.0	3024.0	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29393.4	0.0	29393.4	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.169 Co＝0.551
2F	1	2912.9	0.0	2912.9	0.05	0.00	0.05	
	2	6229.8	0.0	6229.8	0.10	0.00	0.10	
	3	6175.1	0.0	6175.1	0.10	0.00	0.10	
	4	6190.5	0.0	6190.5	0.10	0.00	0.10	
	5	6238.5	0.0	6238.5	0.10	0.00	0.10	
	6	2913.7	0.0	2913.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30660.6	0.0	30660.6	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.083 Co＝0.551
1F	1	4546.4	0.0	4546.4	0.06	0.00	0.06	
	2	5668.0	0.0	5668.0	0.08	0.00	0.08	
	3	5581.1	0.0	5581.1	0.08	0.00	0.08	
	4	5576.2	0.0	5576.2	0.08	0.00	0.08	
	5	5652.5	0.0	5652.5	0.08	0.00	0.08	
	6	4536.2	0.0	4536.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31560.4	0.0	31560.4	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.000 Co＝0.551

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.20 Rt＝0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	A	2189.5	0.0	2189.5	0.28	0.00	0.28	
	B	2729.0	0.0	2729.0	0.35	0.00	0.35	
	C	1045.8	0.0	1045.8	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5964.3	0.0	5964.3	0.77	0.00	0.77	Ai＝2.534 Co＝0.382
9F	A	3647.4	0.0	3647.4	0.25	0.00	0.25	
	B	3961.1	0.0	3961.1	0.27	0.00	0.27	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	C	1492.3	0.0	1492.3	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9100.8	0.0	9100.8	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.053 Co＝0.382
8F	A	4830.2	0.0	4830.2	0.23	0.00	0.23	
	B	4866.2	0.0	4866.2	0.23	0.00	0.23	
	C	2029.9	0.0	2029.9	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11726.3	0.0	11726.3	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.801 Co＝0.382
7F	A	5694.9	0.0	5694.9	0.20	0.00	0.20	
	B	5552.8	0.0	5552.8	0.20	0.00	0.20	
	C	2804.3	0.0	2804.3	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14051.9	0.0	14051.9	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.622 Co＝0.382
6F	A	6534.5	0.0	6534.5	0.18	0.00	0.18	
	B	6490.7	0.0	6490.7	0.18	0.00	0.18	
	C	3049.0	0.0	3049.0	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16074.2	0.0	16074.2	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.482 Co＝0.382
5F	A	7360.1	0.0	7360.1	0.17	0.00	0.17	
	B	7388.0	0.0	7388.0	0.17	0.00	0.17	
	C	3038.1	0.0	3038.1	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17786.2	0.0	17786.2	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.365 Co＝0.382
4F	A	8090.6	0.0	8090.6	0.16	0.00	0.16	
	B	8148.3	0.0	8148.3	0.16	0.00	0.16	
	C	2976.9	0.0	2976.9	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19215.8	0.0	19215.8	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.262 Co＝0.382
3F	A	8505.7	0.0	8505.7	0.15	0.00	0.15	
	B	8497.7	0.0	8497.7	0.15	0.00	0.15	
	C	3361.5	0.0	3361.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20364.9	0.0	20364.9	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.169 Co＝0.382
2F	A	8919.2	0.0	8919.2	0.14	0.00	0.14	
	B	9231.7	0.0	9231.7	0.14	0.00	0.14	
	C	3091.9	0.0	3091.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21242.8	0.0	21242.8	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.083 Co＝0.382
1F	A	8518.3	0.0	8518.3	0.12	0.00	0.12	
	B	8341.4	0.0	8341.4	0.12	0.00	0.12	
	C	5006.5	0.0	5006.5	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21866.2	0.0	21866.2	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.382

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.20 Rt＝0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	A	2189.6	0.0	2189.6	0.28	0.00	0.28	
	B	2730.3	0.0	2730.3	0.35	0.00	0.35	
	C	1044.5	0.0	1044.5	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5964.4	0.0	5964.4	0.77	0.00	0.77	Ai＝2.534 Co＝0.382
9F	A	3643.7	0.0	3643.7	0.25	0.00	0.25	
	B	3964.9	0.0	3964.9	0.27	0.00	0.27	
	C	1492.3	0.0	1492.3	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9100.9	0.0	9100.9	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.053 Co＝0.382
8F	A	4822.9	0.0	4822.9	0.23	0.00	0.23	
	B	4869.0	0.0	4869.0	0.23	0.00	0.23	
	C	2034.6	0.0	2034.6	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11726.4	0.0	11726.4	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.801 Co＝0.382
7F	A	5678.9	0.0	5678.9	0.20	0.00	0.20	
	B	5560.8	0.0	5560.8	0.20	0.00	0.20	
	C	2812.5	0.0	2812.5	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14052.1	0.0	14052.1	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.622 Co＝0.382
6F	A	6521.5	0.0	6521.5	0.18	0.00	0.18	
	B	6496.8	0.0	6496.8	0.18	0.00	0.18	
	C	3056.0	0.0	3056.0	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16074.4	0.0	16074.4	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.482 Co＝0.382
5F	A	7349.3	0.0	7349.3	0.17	0.00	0.17	
	B	7392.8	0.0	7392.8	0.17	0.00	0.17	
	C	3044.4	0.0	3044.4	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17786.4	0.0	17786.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.365 Co＝0.382
4F	A	8081.9	0.0	8081.9	0.16	0.00	0.16	
	B	8150.0	0.0	8150.0	0.16	0.00	0.16	
	C	2984.2	0.0	2984.2	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19216.0	0.0	19216.0	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.262 Co＝0.382
3F	A	8499.0	0.0	8499.0	0.15	0.00	0.15	
	B	8499.8	0.0	8499.8	0.15	0.00	0.15	
	C	3366.3	0.0	3366.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20365.1	0.0	20365.1	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.169 Co＝0.382
2F	A	8916.9	0.0	8916.9	0.14	0.00	0.14	
	B	9230.4	0.0	9230.4	0.14	0.00	0.14	
	C	3095.8	0.0	3095.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21243.1	0.0	21243.1	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.083 Co＝0.382
1F	A	8514.7	0.0	8514.7	0.12	0.00	0.12	
	B	8342.9	0.0	8342.9	0.12	0.00	0.12	
	C	5008.9	0.0	5008.9	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21866.5	0.0	21866.5	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.382

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.20 Rt＝0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	1	1338.3	0.0	1338.3	0.17	0.00	0.17	
	2	1448.4	0.0	1448.4	0.19	0.00	0.19	
	3	1406.8	0.0	1406.8	0.18	0.00	0.18	
	4	1413.1	0.0	1413.1	0.18	0.00	0.18	
	5	1447.7	0.0	1447.7	0.19	0.00	0.19	
	6	1337.8	0.0	1337.8	0.17	0.00	0.17	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8392.1	0.0	8392.1	1.09	0.00	1.09	Ai＝2.534 Co＝0.537
9F	1	1937.4	0.0	1937.4	0.13	0.00	0.13	
	2	2241.9	0.0	2241.9	0.15	0.00	0.15	
	3	2238.1	0.0	2238.1	0.15	0.00	0.15	
	4	2228.7	0.0	2228.7	0.15	0.00	0.15	
	5	2223.4	0.0	2223.4	0.15	0.00	0.15	
	6	1935.8	0.0	1935.8	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12805.3	0.0	12805.3	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.053 Co＝0.537
8F	1	2456.3	0.0	2456.3	0.12	0.00	0.12	
	2	2911.3	0.0	2911.3	0.14	0.00	0.14	
	3	2901.1	0.0	2901.1	0.14	0.00	0.14	
	4	2894.4	0.0	2894.4	0.14	0.00	0.14	
	5	2896.6	0.0	2896.6	0.14	0.00	0.14	
	6	2439.8	0.0	2439.8	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16499.5	0.0	16499.5	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.801 Co＝0.537
7F	1	1041.2	0.0	1041.2	0.04	0.00	0.04	
	2	4474.1	0.0	4474.1	0.16	0.00	0.16	
	3	4400.2	0.0	4400.2	0.16	0.00	0.16	
	4	4387.2	0.0	4387.2	0.15	0.00	0.15	
	5	4429.1	0.0	4429.1	0.16	0.00	0.16	
	6	1040.0	0.0	1040.0	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19771.8	0.0	19771.8	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.622 Co＝0.537
6F	1	1906.8	0.0	1906.8	0.05	0.00	0.05	
	2	4698.2	0.0	4698.2	0.13	0.00	0.13	
	3	4737.3	0.0	4737.3	0.13	0.00	0.13	
	4	4709.6	0.0	4709.6	0.13	0.00	0.13	
	5	4672.0	0.0	4672.0	0.13	0.00	0.13	
	6	1893.4	0.0	1893.4	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22617.2	0.0	22617.2	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.482 Co＝0.537
5F	1	2231.3	0.0	2231.3	0.05	0.00	0.05	
	2	5153.3	0.0	5153.3	0.12	0.00	0.12	
	3	5148.4	0.0	5148.4	0.12	0.00	0.12	
	4	5134.9	0.0	5134.9	0.12	0.00	0.12	
	5	5143.1	0.0	5143.1	0.12	0.00	0.12	
	6	2215.1	0.0	2215.1	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25026.1	0.0	25026.1	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.365 Co＝0.537
4F	1	2463.0	0.0	2463.0	0.05	0.00	0.05	
	2	5526.7	0.0	5526.7	0.11	0.00	0.11	
	3	5541.3	0.0	5541.3	0.11	0.00	0.11	
	4	5526.5	0.0	5526.5	0.11	0.00	0.11	
	5	5517.3	0.0	5517.3	0.11	0.00	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	6	2462.9	0.0	2462.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27037.6	0.0	27037.6	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.262 Co＝0.537
3F	1	2858.0	0.0	2858.0	0.05	0.00	0.05	
	2	5743.0	0.0	5743.0	0.10	0.00	0.10	
	3	5731.6	0.0	5731.6	0.10	0.00	0.10	
	4	5728.3	0.0	5728.3	0.10	0.00	0.10	
	5	5733.6	0.0	5733.6	0.10	0.00	0.10	
	6	2859.9	0.0	2859.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28654.4	0.0	28654.4	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.169 Co＝0.537
2F	1	2825.9	0.0	2825.9	0.04	0.00	0.04	
	2	6068.9	0.0	6068.9	0.09	0.00	0.09	
	3	6059.9	0.0	6059.9	0.09	0.00	0.09	
	4	6056.0	0.0	6056.0	0.09	0.00	0.09	
	5	6079.0	0.0	6079.0	0.09	0.00	0.09	
	6	2800.2	0.0	2800.2	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29889.8	0.0	29889.8	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.083 Co＝0.537
1F	1	4227.5	0.0	4227.5	0.06	0.00	0.06	
	2	5587.4	0.0	5587.4	0.08	0.00	0.08	
	3	5572.2	0.0	5572.2	0.08	0.00	0.08	
	4	5574.9	0.0	5574.9	0.08	0.00	0.08	
	5	5597.5	0.0	5597.5	0.08	0.00	0.08	
	6	4206.3	0.0	4206.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30765.8	0.0	30765.8	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.537

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.20 Rt＝0.80 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	1	1361.9	0.0	1361.9	0.18	0.00	0.18	
	2	1419.5	0.0	1419.5	0.18	0.00	0.18	
	3	1399.1	0.0	1399.1	0.18	0.00	0.18	
	4	1388.1	0.0	1388.1	0.18	0.00	0.18	
	5	1408.4	0.0	1408.4	0.18	0.00	0.18	
	6	1364.2	0.0	1364.2	0.18	0.00	0.18	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8341.2	0.0	8341.2	1.08	0.00	1.08	Ai＝2.534 Co＝0.534
9F	1	1993.5	0.0	1993.5	0.14	0.00	0.14	
	2	2193.7	0.0	2193.7	0.15	0.00	0.15	
	3	2193.9	0.0	2193.9	0.15	0.00	0.15	
	4	2182.4	0.0	2182.4	0.15	0.00	0.15	
	5	2175.7	0.0	2175.7	0.15	0.00	0.15	
	6	1988.4	0.0	1988.4	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12727.6	0.0	12727.6	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.053 Co＝0.534
8F	1	2372.1	0.0	2372.1	0.11	0.00	0.11	
	2	2929.1	0.0	2929.1	0.14	0.00	0.14	
	3	2912.9	0.0	2912.9	0.14	0.00	0.14	
	4	2913.6	0.0	2913.6	0.14	0.00	0.14	
	5	2921.0	0.0	2921.0	0.14	0.00	0.14	
	6	2350.8	0.0	2350.8	0.11	0.00	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16399.5	0.0	16399.5	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.801 Co＝0.534
7F	1	1156.3	0.0	1156.3	0.04	0.00	0.04	
	2	4388.5	0.0	4388.5	0.15	0.00	0.15	
	3	4338.9	0.0	4338.9	0.15	0.00	0.15	
	4	4290.3	0.0	4290.3	0.15	0.00	0.15	
	5	4312.8	0.0	4312.8	0.15	0.00	0.15	
	6	1165.1	0.0	1165.1	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19651.9	0.0	19651.9	0.69	0.00	0.69	Ai＝1.622 Co＝0.534
6F	1	1918.3	0.0	1918.3	0.05	0.00	0.05	
	2	4672.6	0.0	4672.6	0.13	0.00	0.13	
	3	4660.4	0.0	4660.4	0.13	0.00	0.13	
	4	4672.9	0.0	4672.9	0.13	0.00	0.13	
	5	4662.0	0.0	4662.0	0.13	0.00	0.13	
	6	1893.9	0.0	1893.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22480.1	0.0	22480.1	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.482 Co＝0.534
5F	1	2164.5	0.0	2164.5	0.05	0.00	0.05	
	2	5140.3	0.0	5140.3	0.12	0.00	0.12	
	3	5136.7	0.0	5136.7	0.12	0.00	0.12	
	4	5147.8	0.0	5147.8	0.12	0.00	0.12	
	5	5143.6	0.0	5143.6	0.12	0.00	0.12	
	6	2141.4	0.0	2141.4	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24874.4	0.0	24874.4	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.365 Co＝0.534
4F	1	2425.2	0.0	2425.2	0.05	0.00	0.05	
	2	5502.8	0.0	5502.8	0.11	0.00	0.11	
	3	5499.7	0.0	5499.7	0.11	0.00	0.11	
	4	5513.5	0.0	5513.5	0.11	0.00	0.11	
	5	5516.6	0.0	5516.6	0.11	0.00	0.11	
	6	2415.9	0.0	2415.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26873.7	0.0	26873.7	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.262 Co＝0.534
3F	1	2861.0	0.0	2861.0	0.05	0.00	0.05	
	2	5693.6	0.0	5693.6	0.10	0.00	0.10	
	3	5680.0	0.0	5680.0	0.10	0.00	0.10	
	4	5690.2	0.0	5690.2	0.10	0.00	0.10	
	5	5699.2	0.0	5699.2	0.10	0.00	0.10	
	6	2856.8	0.0	2856.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28480.7	0.0	28480.7	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.169 Co＝0.534
2F	1	2795.5	0.0	2795.5	0.04	0.00	0.04	
	2	6057.9	0.0	6057.9	0.09	0.00	0.09	
	3	6003.3	0.0	6003.3	0.09	0.00	0.09	
	4	6015.1	0.0	6015.1	0.09	0.00	0.09	
	5	6066.6	0.0	6066.6	0.09	0.00	0.09	
	6	2770.2	0.0	2770.2	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29708.6	0.0	29708.6	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.083 Co＝0.534
1F	1	4332.9	0.0	4332.9	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	2	5504.9	0.0	5504.9	0.08	0.00	0.08	
	3	5469.0	0.0	5469.0	0.08	0.00	0.08	
	4	5456.0	0.0	5456.0	0.08	0.00	0.08	
	5	5492.2	0.0	5492.2	0.08	0.00	0.08	
	6	4325.4	0.0	4325.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30580.4	0.0	30580.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.534

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
10F	A	6204.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6204.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	9466.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9466.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	12197.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12197.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	14616.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14616.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	16720.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16720.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18501.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18501.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19988.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19988.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	21183.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21183.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22097.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22097.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	22745.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22745.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
10F	A	6204.78	100.00		0.00	0.00			

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
10F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6204.78		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	9467.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9467.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	12198.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12198.91		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	14618.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14618.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	16722.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16722.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18503.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18503.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19990.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19990.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	21186.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21186.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22099.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22099.40		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	22747.97	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22747.97		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
10F	A	8687.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8687.85		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13256.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13256.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17081.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17081.05		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	20468.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20468.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	23414.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23414.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	25908.11	100.00		0.00	0.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
5F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25908.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	27990.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27990.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	29664.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29664.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	30943.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30943.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	31851.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31851.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
10F	A	8608.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8608.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13135.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13135.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16925.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16925.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	20281.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20281.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	23200.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23200.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	25671.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25671.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	27734.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27734.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	29393.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29393.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	30660.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30660.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	31560.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31560.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.027	7711.0	15632.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3908.2
9F	1.642	14523.6	23853.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5963.4
8F	1.441	21336.1	30735.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7683.8
7F	1.298	28378.5	36830.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9207.7
6F	1.186	35535.6	42131.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10532.8
5F	1.092	42692.7	46618.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11654.6
4F	1.009	49893.0	50365.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12591.3
3F	0.935	57092.6	53377.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13344.3
2F	0.866	64292.2	55678.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13919.6
1F	0.800	71640.4	57312.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14328.1

Ｘ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.027	7711.0	15632.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3908.2
9F	1.642	14523.6	23853.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5963.4
8F	1.441	21336.1	30735.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7683.8
7F	1.298	28378.5	36830.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9207.7
6F	1.186	35535.6	42131.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10532.8
5F	1.092	42692.7	46618.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11654.6
4F	1.009	49893.0	50365.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12591.3
3F	0.935	57092.6	53377.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13344.3
2F	0.866	64292.2	55678.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13919.6
1F	0.800	71640.4	57312.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14328.1

Ｙ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.027	7711.0	15632.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3908.2
9F	1.642	14523.6	23853.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5963.4
8F	1.441	21336.1	30735.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7683.8
7F	1.298	28378.5	36830.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9207.7
6F	1.186	35535.6	42131.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10532.8
5F	1.092	42692.7	46618.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11654.6
4F	1.009	49893.0	50365.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12591.3
3F	0.935	57092.6	53377.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13344.3
2F	0.866	64292.2	55678.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13919.6
1F	0.800	71640.4	57312.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14328.1

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.027	7711.0	15632.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3908.2
9F	1.642	14523.6	23853.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5963.4
8F	1.441	21336.1	30735.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7683.8
7F	1.298	28378.5	36830.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9207.7
6F	1.186	35535.6	42131.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10532.8
5F	1.092	42692.7	46618.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11654.6
4F	1.009	49893.0	50365.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12591.3
3F	0.935	57092.6	53377.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13344.3
2F	0.866	64292.2	55678.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13919.6
1F	0.800	71640.4	57312.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14328.1

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1045.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3048.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17786.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	A	8090.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8505.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	A	4822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4868.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2034.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5678.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7349.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3044.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17786.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8916.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3095.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5008.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1935.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2894.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2896.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1041.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	5	4671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25026.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5541.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2858.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5728.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28654.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2825.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6068.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6059.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29889.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	1408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1993.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12727.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2929.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2912.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2913.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1918.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4672.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4660.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4662.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5513.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6015.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
10F	15632.6	1.000	0.25	3908.2		5964.3	1.52
9F	23853.5	1.000	0.25	5963.4		9100.8	1.52
8F	30735.1	1.000	0.25	7683.8		11726.3	1.52
7F	36830.6	1.000	0.25	9207.7		14051.9	1.52
6F	42131.1	1.000	0.25	10532.8		16074.2	1.52
5F	46618.3	1.000	0.25	11654.6		17786.2	1.52
4F	50365.3	1.000	0.25	12591.3		19215.8	1.52
3F	53377.1	1.000	0.25	13344.3		20364.9	1.52
2F	55678.3	1.000	0.25	13919.6		21242.8	1.52
1F	57312.3	1.000	0.25	14328.1		21866.2	1.52

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
10F	15632.6	1.000	0.25	3908.2		5964.4	1.52
9F	23853.5	1.000	0.25	5963.4		9100.9	1.52
8F	30735.1	1.000	0.25	7683.8		11726.4	1.52
7F	36830.6	1.000	0.25	9207.7		14052.1	1.52
6F	42131.1	1.000	0.25	10532.8		16074.4	1.52

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
5F	46618.3	1.000	0.25	11654.6		17786.4	1.52
4F	50365.3	1.000	0.25	12591.3		19216.0	1.52
3F	53377.1	1.000	0.25	13344.3		20365.1	1.52
2F	55678.3	1.000	0.25	13919.6		21243.1	1.52
1F	57312.3	1.000	0.25	14328.1		21866.5	1.52

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
10F	15632.6	1.000	0.25	3908.2		8392.1	2.14
9F	23853.5	1.000	0.25	5963.4		12805.3	2.14
8F	30735.1	1.000	0.25	7683.8		16499.5	2.14
7F	36830.6	1.000	0.25	9207.7		19771.8	2.14
6F	42131.1	1.000	0.25	10532.8		22617.2	2.14
5F	46618.3	1.000	0.25	11654.6		25026.1	2.14
4F	50365.3	1.000	0.25	12591.3		27037.6	2.14
3F	53377.1	1.000	0.25	13344.3		28654.4	2.14
2F	55678.3	1.000	0.25	13919.6		29889.8	2.14
1F	57312.3	1.000	0.25	14328.1		30765.8	2.14

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
10F	15632.6	1.000	0.25	3908.2		8341.2	2.13
9F	23853.5	1.000	0.25	5963.4		12727.6	2.13
8F	30735.1	1.000	0.25	7683.8		16399.5	2.13
7F	36830.6	1.000	0.25	9207.7		19651.9	2.13
6F	42131.1	1.000	0.25	10532.8		22480.1	2.13
5F	46618.3	1.000	0.25	11654.6		24874.4	2.13
4F	50365.3	1.000	0.25	12591.3		26873.7	2.13
3F	53377.1	1.000	0.25	13344.3		28480.7	2.13
2F	55678.3	1.000	0.25	13919.6		29708.6	2.13
1F	57312.3	1.000	0.25	14328.1		30580.4	2.13

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 2F － 3F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
338	11F	6204.1	113.6726	2.0015	1/ 200
	10F	9466.7	111.6711	5.1525	1/ 78
	9F	12197.8	106.5186	10.9964	1/ 37

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
338	8F	14616.9	95.5221	13.5347	1/ 30
	7F	16720.5	81.9875	15.2913	1/ 26
	6F	18501.4	66.6962	16.0158	1/ 25
	5F	19988.5	50.6804	15.6064	1/ 26
	4F	21183.8	35.0740	14.5651	1/ 27
	3F	22097.0	20.5089	12.3544	1/ 32
	2F	22745.5	8.1545	8.1545	1/ 55

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
341	11F	6204.8	113.6726	1.9985	1/ 200
	10F	9467.7	111.6742	5.1509	1/ 78
	9F	12199.1	106.5232	11.0022	1/ 37
	8F	14618.5	95.5210	13.5403	1/ 30
	7F	16722.3	81.9807	15.2961	1/ 26
	6F	18503.4	66.6846	16.0196	1/ 25
	5F	19990.6	50.6650	15.6082	1/ 26
	4F	21186.0	35.0568	14.5641	1/ 27
	3F	22099.4	20.4927	12.3493	1/ 32
	2F	22748.0	8.1434	8.1434	1/ 55

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
310	11F	8687.8	101.5154	3.3836	1/ 118
	10F	13256.6	98.1318	5.5357	1/ 72
	9F	17081.0	92.5961	6.6631	1/ 61
	8F	20468.6	85.9329	5.9982	1/ 67
	7F	23414.4	79.9347	8.5615	1/ 47
	6F	25908.1	71.3732	11.9794	1/ 33
	5F	27990.5	59.3938	14.5737	1/ 27
	4F	29664.3	44.8201	16.0152	1/ 25
	3F	30943.2	28.8049	15.9107	1/ 25
	2F	31851.3	12.8942	12.8942	1/ 35

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	11F	8608.5	100.2997	3.4428	1/ 116
	10F	13135.5	96.8569	5.5590	1/ 72
	9F	16925.0	91.2980	6.5617	1/ 62
	8F	20281.7	84.7362	5.8361	1/ 69
	7F	23200.5	78.9001	8.1777	1/ 49
	6F	25671.5	70.7224	11.4228	1/ 35
	5F	27734.8	59.2996	14.1243	1/ 28
	4F	29393.4	45.1753	15.8056	1/ 25
	3F	30660.6	29.3697	16.0121	1/ 25
	2F	31560.4	13.3576	13.3576	1/ 34

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
270	11F	5964.3	54.7089	1.5550	1/ 257
	10F	9100.8	53.1539	2.8889	1/ 138
	9F	11726.3	50.2650	4.9791	1/ 81
	8F	14051.9	45.2858	6.1122	1/ 65
	7F	16074.2	39.1737	7.4392	1/ 54
	6F	17786.2	31.7345	8.0255	1/ 50

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
270	5F	19215.8	23.7090	7.7697	1/ 51
	4F	20364.9	15.9393	7.1607	1/ 56
	3F	21242.8	8.7786	5.6960	1/ 70
	2F	21866.2	3.0827	3.0827	1/ 145

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
270	11F	5964.4	54.7089	1.5538	1/ 257
	10F	9100.9	53.1551	2.8878	1/ 139
	9F	11726.4	50.2673	4.9784	1/ 81
	8F	14052.1	45.2890	6.1118	1/ 65
	7F	16074.4	39.1772	7.4391	1/ 54
	6F	17786.4	31.7380	8.0262	1/ 50
	5F	19216.0	23.7118	7.7709	1/ 51
	4F	20365.1	15.9410	7.1619	1/ 56
	3F	21243.1	8.7791	5.6968	1/ 70
	2F	21866.5	3.0823	3.0823	1/ 145

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
277	11F	8392.1	56.1273	3.0000	1/ 133
	10F	12805.3	53.1272	4.7680	1/ 84
	9F	16499.5	48.3592	5.3882	1/ 75
	8F	19771.8	42.9710	3.8525	1/ 104
	7F	22617.2	39.1185	4.7546	1/ 84
	6F	25026.1	34.3639	6.1854	1/ 65
	5F	27037.6	28.1785	7.3754	1/ 54
	4F	28654.5	20.8031	8.0148	1/ 50
	3F	29889.8	12.7883	7.5233	1/ 53
	2F	30767.0	5.2650	5.2650	1/ 85

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
279	11F	8341.2	56.5325	3.0062	1/ 133
	10F	12727.6	53.5263	4.7910	1/ 83
	9F	16399.5	48.7352	5.3515	1/ 76
	8F	19651.9	43.3838	3.9321	1/ 102
	7F	22480.1	39.4516	4.7670	1/ 84
	6F	24874.4	34.6846	6.1080	1/ 65
	5F	26873.7	28.5766	7.3061	1/ 55
	4F	28480.7	21.2705	8.0370	1/ 50
	3F	29708.6	13.2336	7.6702	1/ 52
	2F	30580.4	5.5634	5.5634	1/ 80

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 338
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 341
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 310
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 495

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 270
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 270
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 277
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 279

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/18 14:54