BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/18 15:13 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 11
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 17
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 17
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 29
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 30

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 30

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 30
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 30
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 31
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 31
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 31
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 32

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 32

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 32
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 33
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 33
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 33
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 33

I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 33
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 40

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 42

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 42
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 43
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 43
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 52
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 62

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 63

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 63
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 63
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 63

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 63

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 63
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 63
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 63
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 63
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 63
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 63
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 64
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 64

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 65

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 65
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 65
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 65
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 65
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 66

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 68

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 68

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 68
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 68
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 77
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 83
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 83
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 89
A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 96
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 96
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 102
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 102

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 111
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積 ―― Ⅲ－ 118
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積 ―― Ⅲ－ 118

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 127

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 127
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 132
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 159
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力 ―― Ⅲ－ 196
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 ―― Ⅲ－ 196
A-2.4.2 長期柱軸力表 ―― Ⅲ－ 203

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 205

A-3.2　水平力分担 ―― Ⅲ－ 205
A-3.2.1　地震力の水平力分担 ―― Ⅲ－ 205
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合 ―― Ⅲ－ 243
A-3.4 基礎計算用軸力一覧 ―― Ⅲ－ 254
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧 ―― Ⅲ－ 254
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表 ―― Ⅲ－ 256
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 256
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 256
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 257
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 257
A-3.8　重心・剛心図 ―― Ⅲ－ 258
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む） ―― Ⅲ－ 258

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 264

A-4.1　応力の割増 ―― Ⅲ－ 264
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率 ―― Ⅲ－ 264
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図 ―― Ⅲ－ 265
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表 ―― Ⅲ－ 274
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認 ―― Ⅲ－ 283
A-4.5　Ｓの断面計算 ―― Ⅲ－ 287
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 287
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 293
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 300
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 300
A-4.8.2　はり断面計算結果 ―― Ⅲ－ 329
A-4.8.3　柱断面計算結果 ―― Ⅲ－ 349

§３. 保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 354

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 354

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 354
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 354
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 354

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 356

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 356**
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 356
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 358**
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 358
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 377
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 396**
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 396
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 415**
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 434**
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 434

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― **Ⅲ－ 453**

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 453**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 453
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 455**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 455
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 474
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 493**
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 512**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 512

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 530**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 530**
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 530
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 579
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 603
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 636**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 636
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 641**
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 655**
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 655
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 673
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 681**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 695**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 698**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 699**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 699
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 706
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 707
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 707
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 709

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 710**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 710**
準備計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 710**
応力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 710**
断面計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 710**
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 710**
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 710**

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　11階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	44.000 m		建物高さ	44.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 :	0.000 m		Y方向 :	0.000 m
構造 塔状比	X方向 :	検討しない		Y方向 :	検討しない
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	11 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		44.000 m
軒の高さ		44.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
11F	400.0	400.0
10F	400.0	405.0
9F	400.0	400.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	402.5
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	400.0
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	455.0

層名	標準はりせい (cm)
12F	55.0
11F	55.0
10F	65.0
9F	65.0
8F	65.0
7F	70.0
6F	70.0
5F	70.0
4F	70.0
3F	70.0
2F	70.0
1F	180.0

層名	標準レベル (cm)
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1280.0	1280.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	12F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

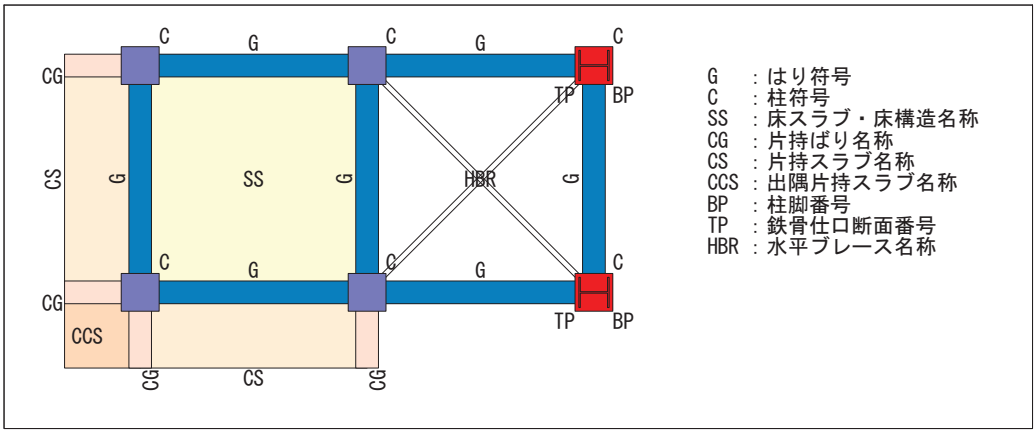

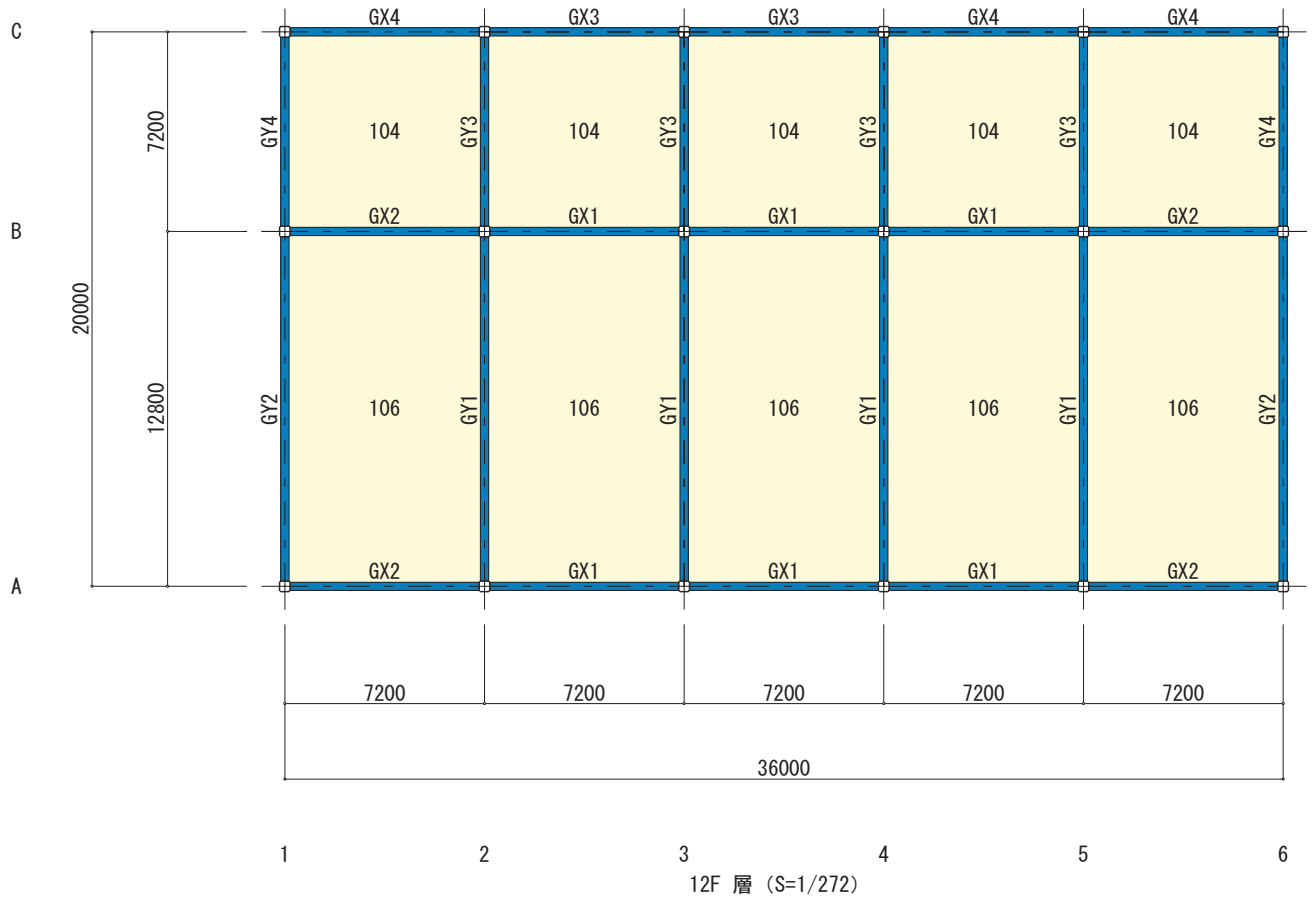

12F 層 (S=1/272)

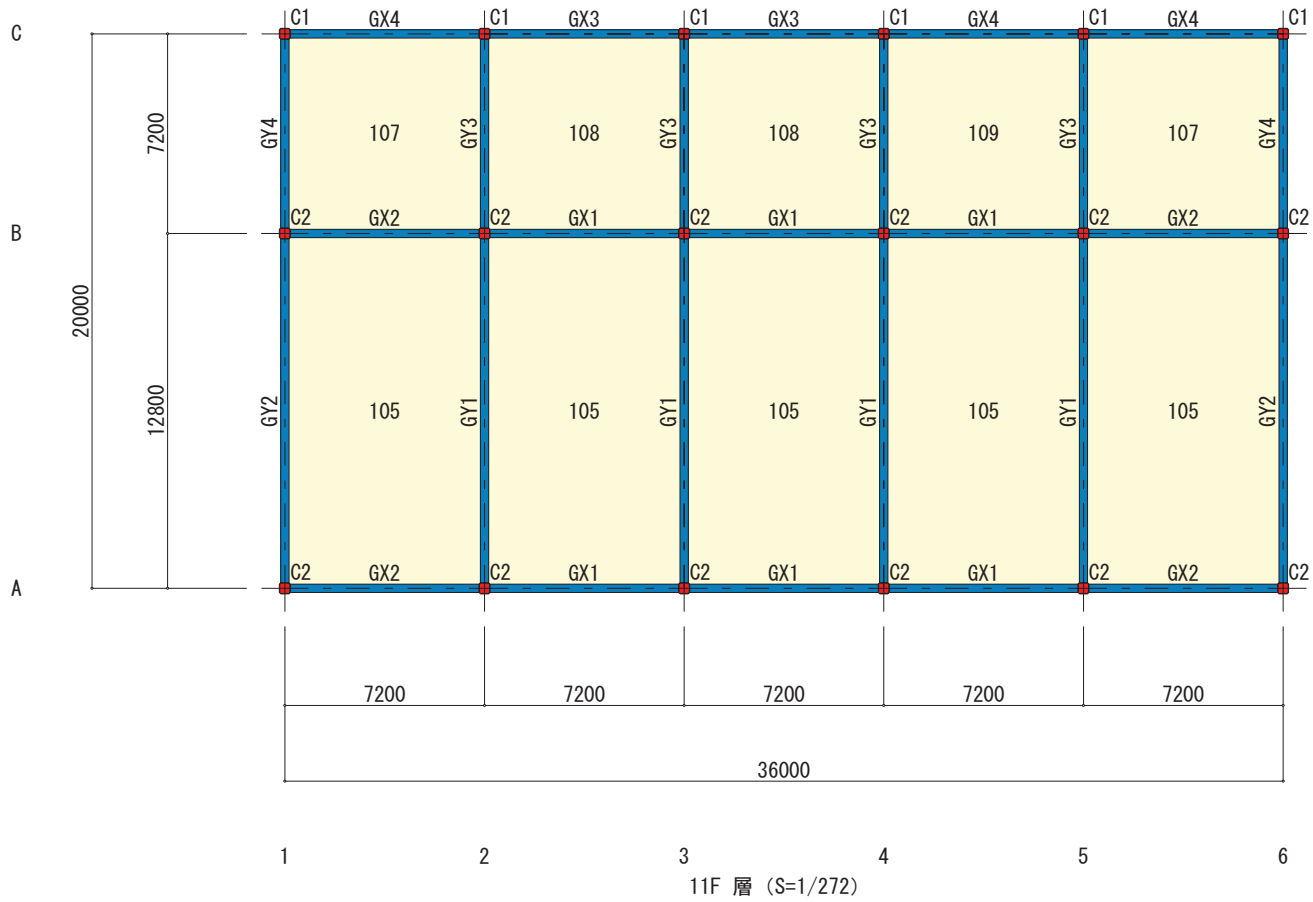

11F 層 (S=1/272)

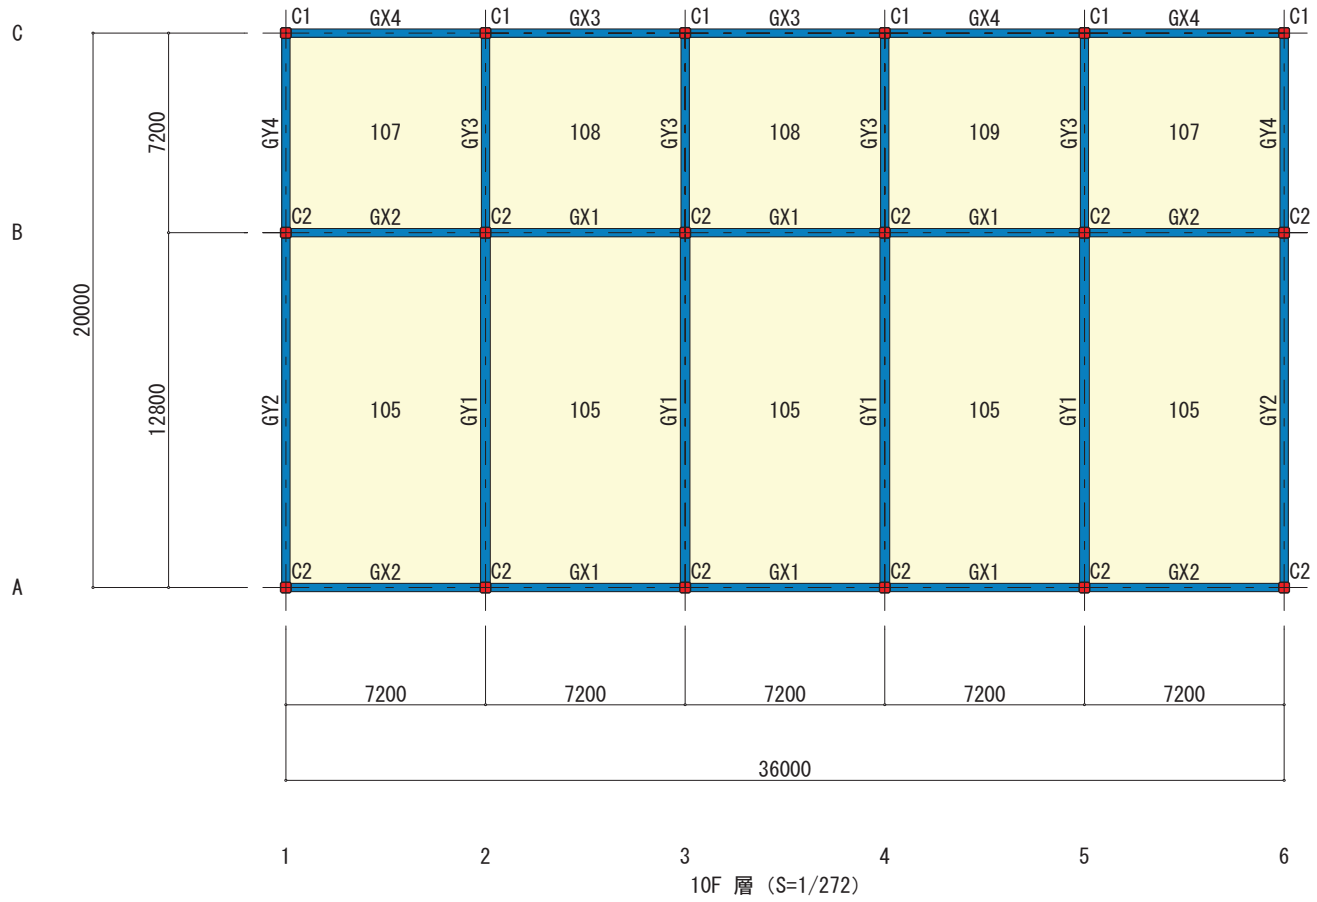

10F 層 (S=1/272)

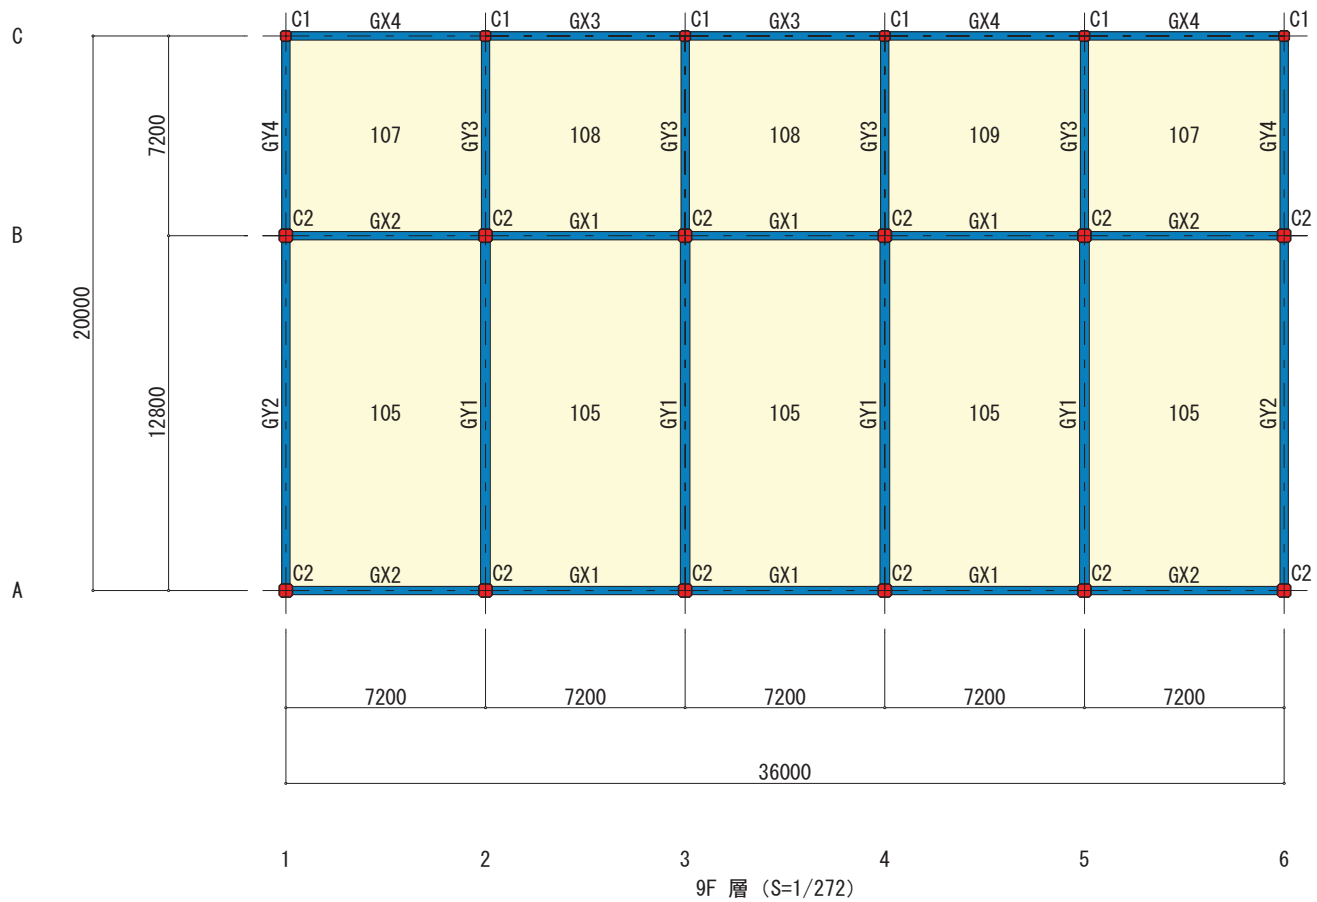

9F 層 (S=1/272)

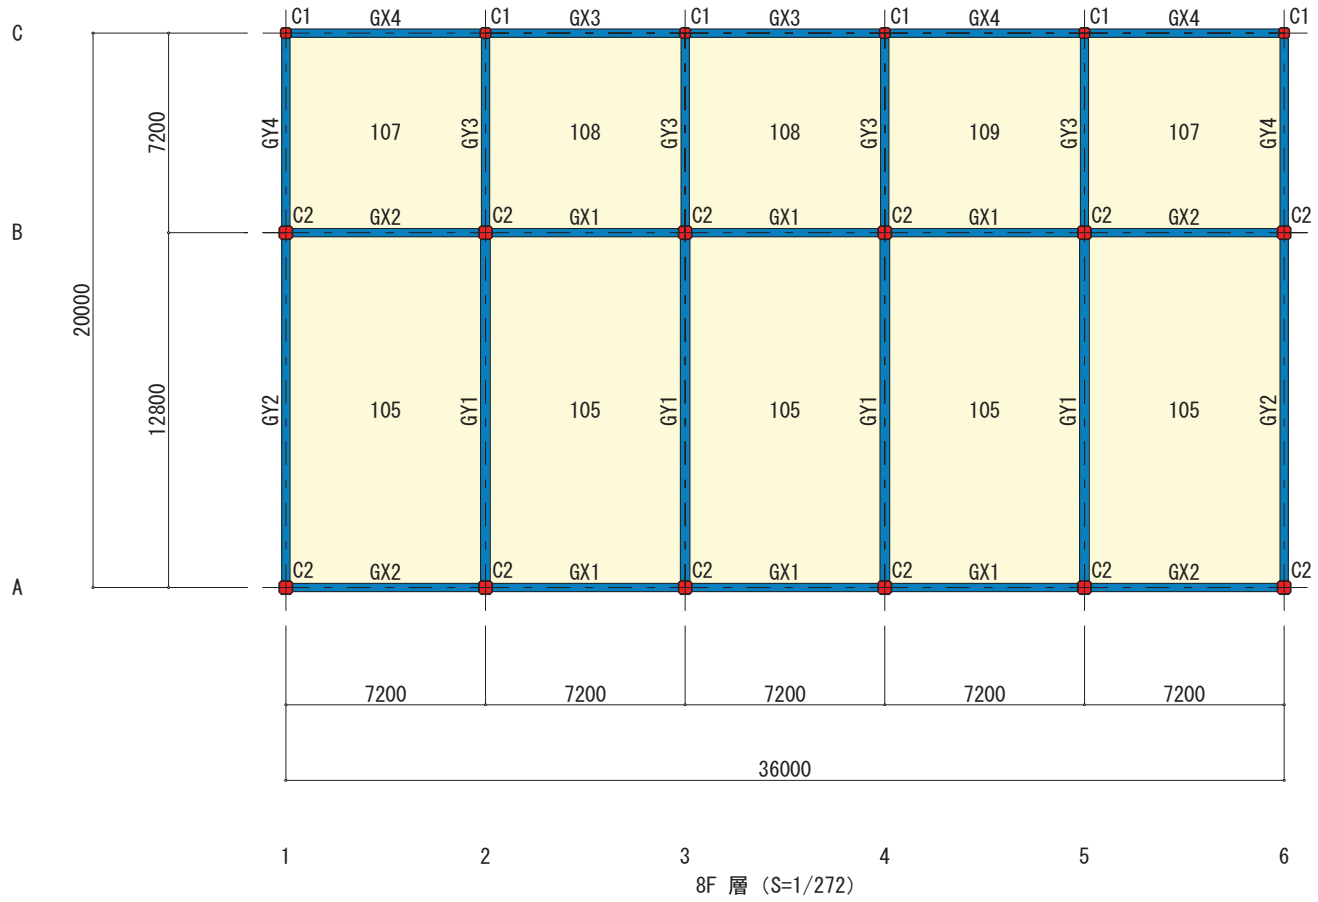

8F 層 (S=1/272)

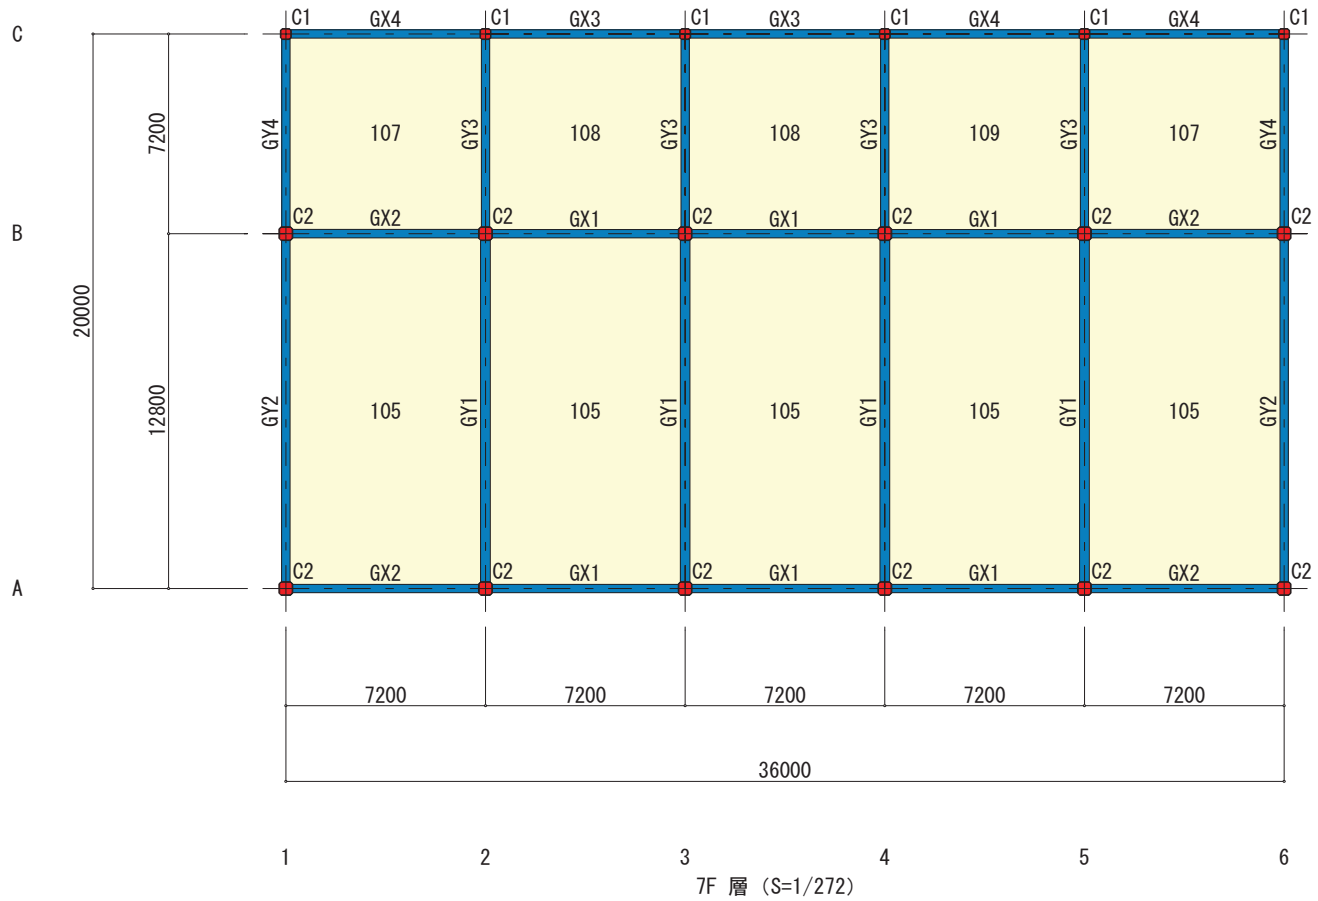

7F 層 (S=1/272)

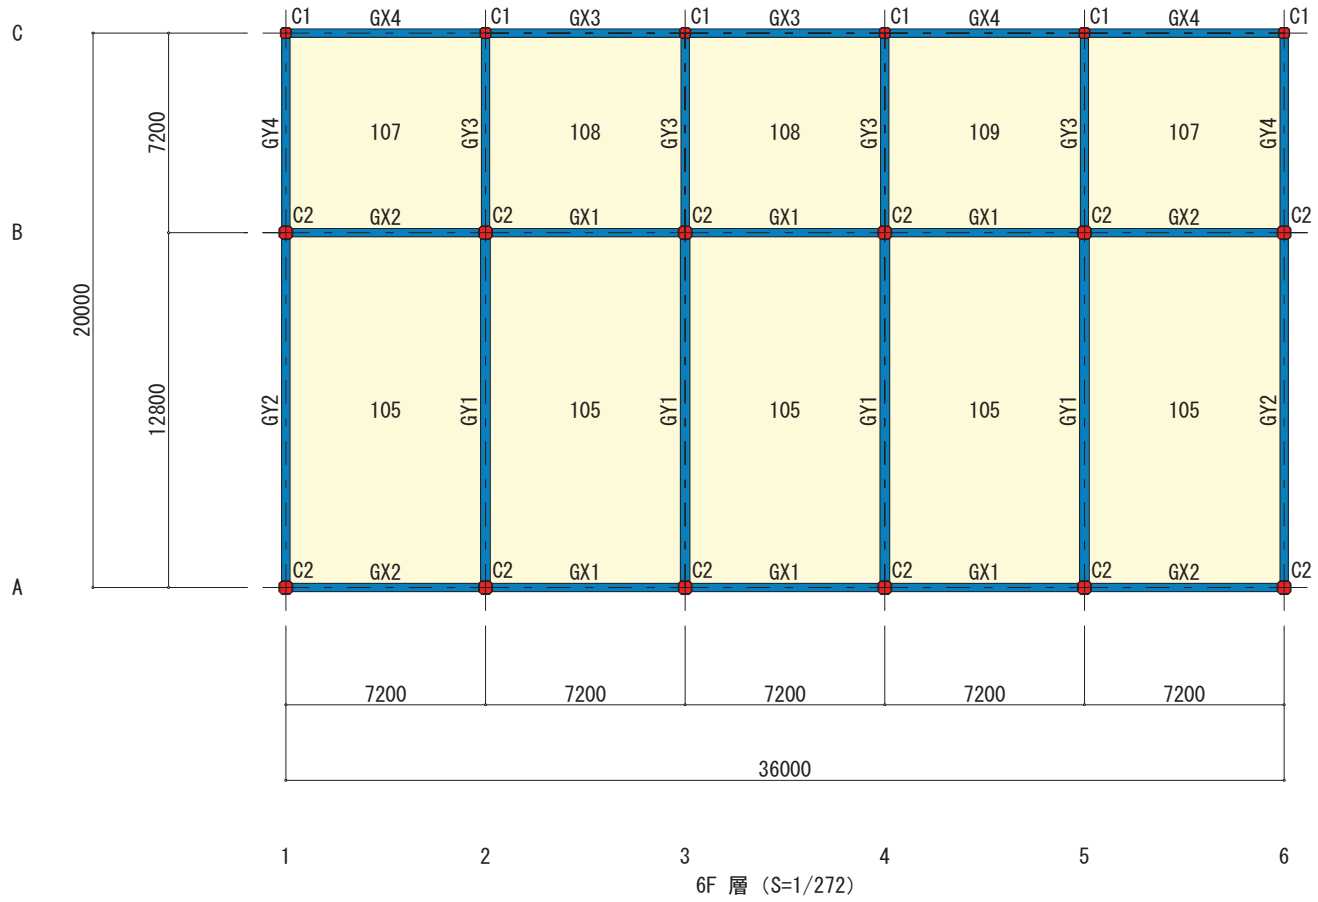

6F 層 (S=1/272)

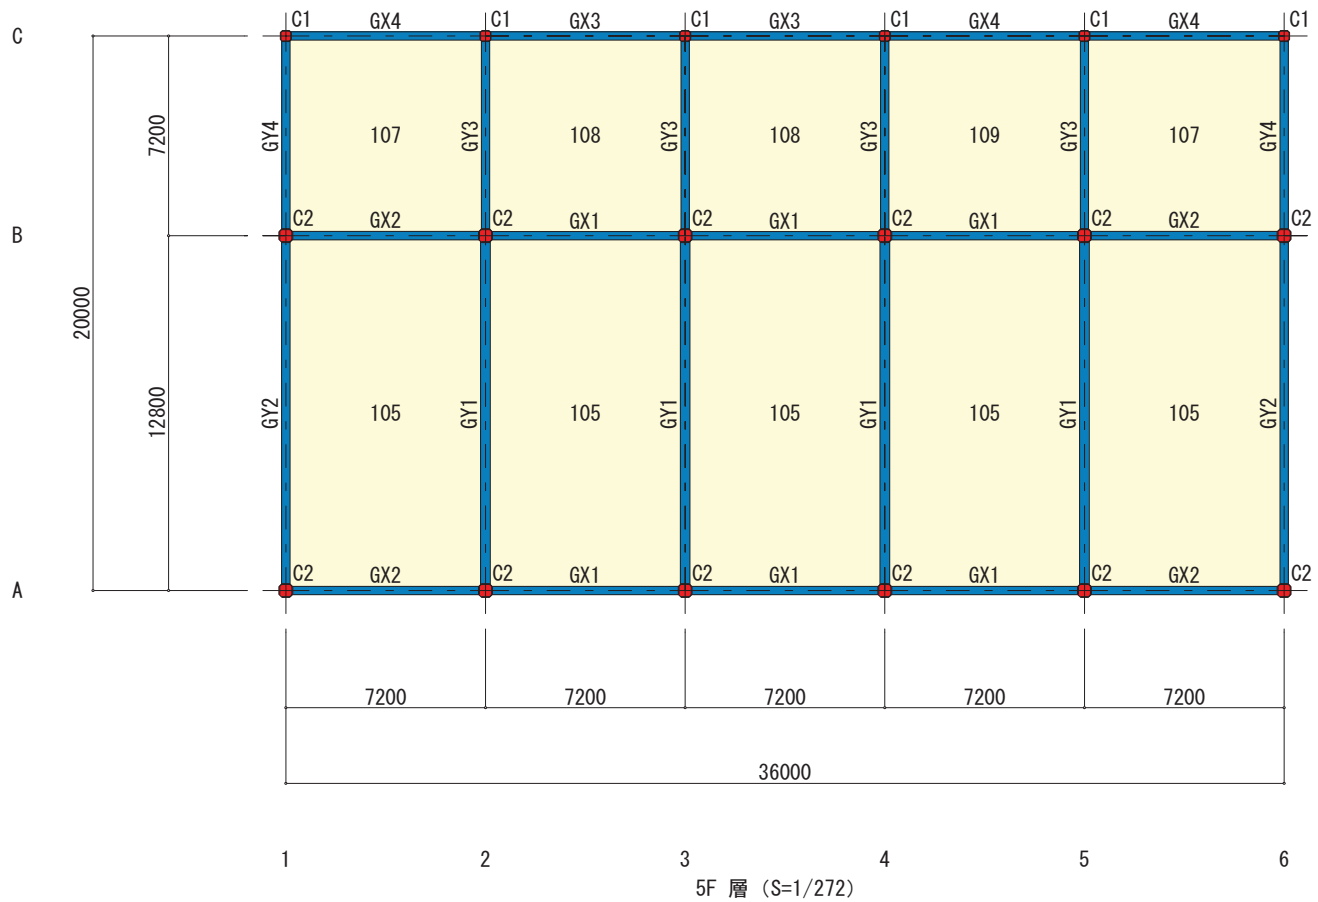

5F 層 (S=1/272)

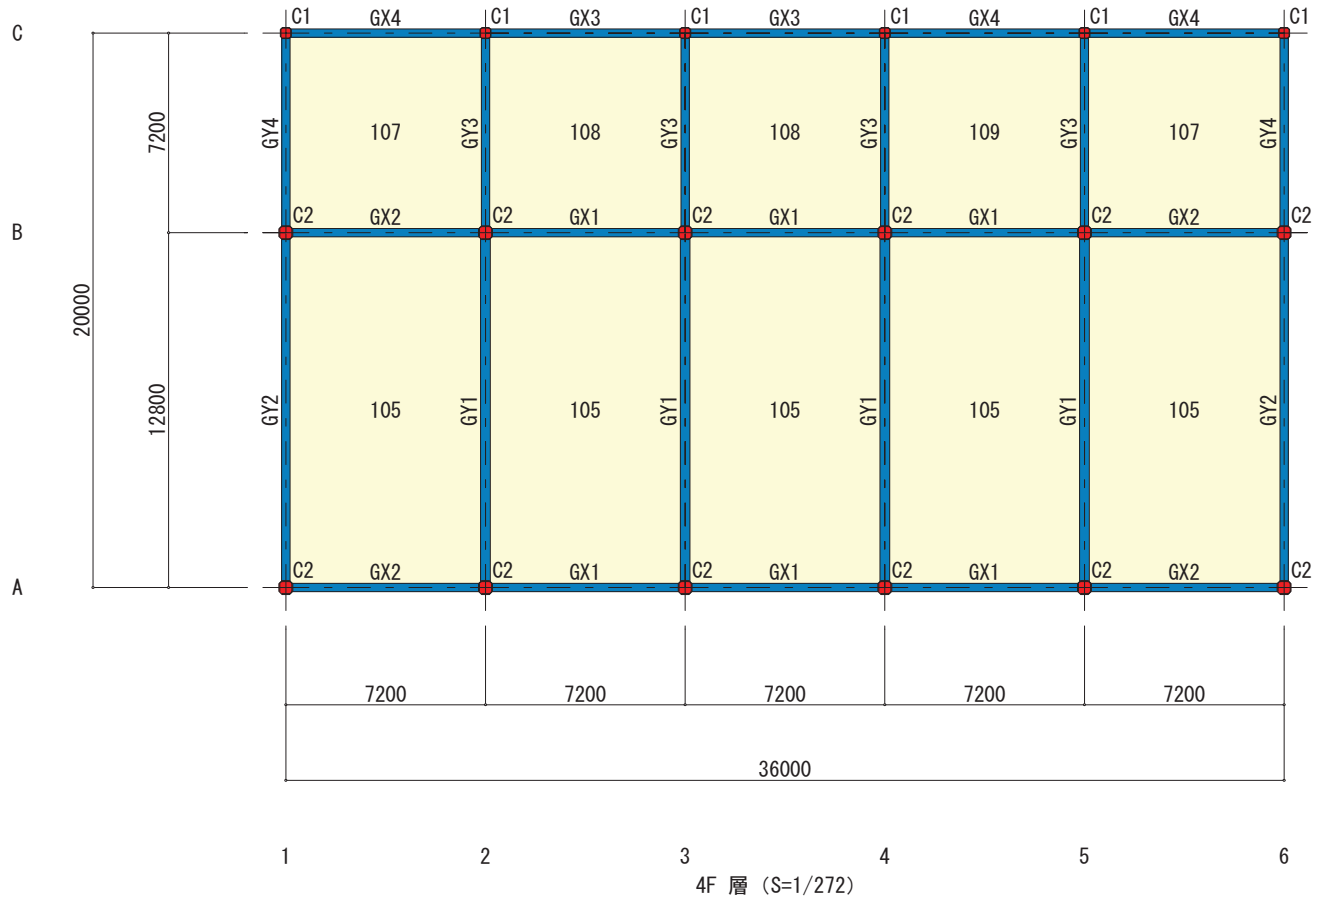

4F 層 (S=1/272)

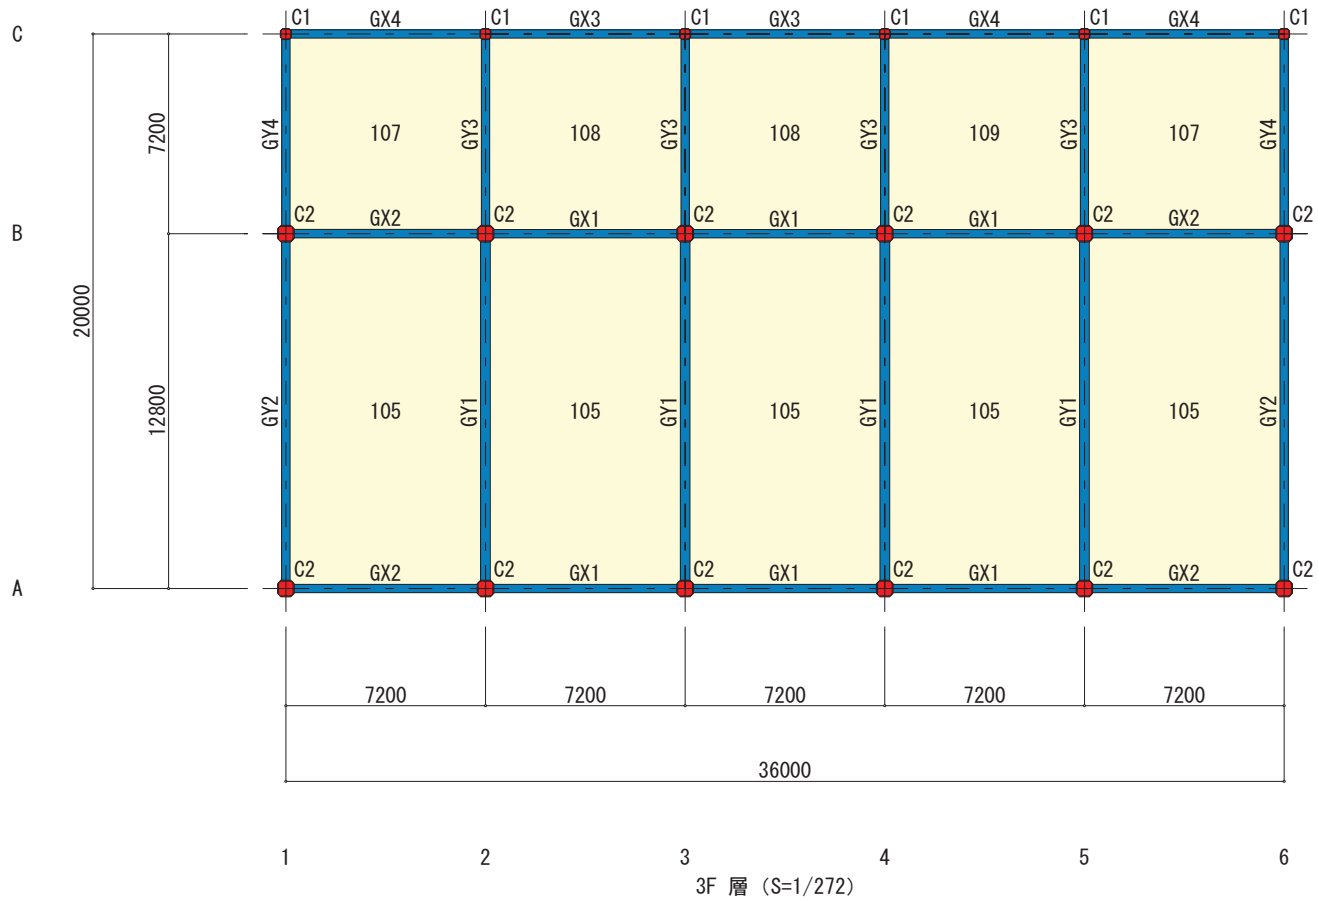

3F 層 (S=1/272)

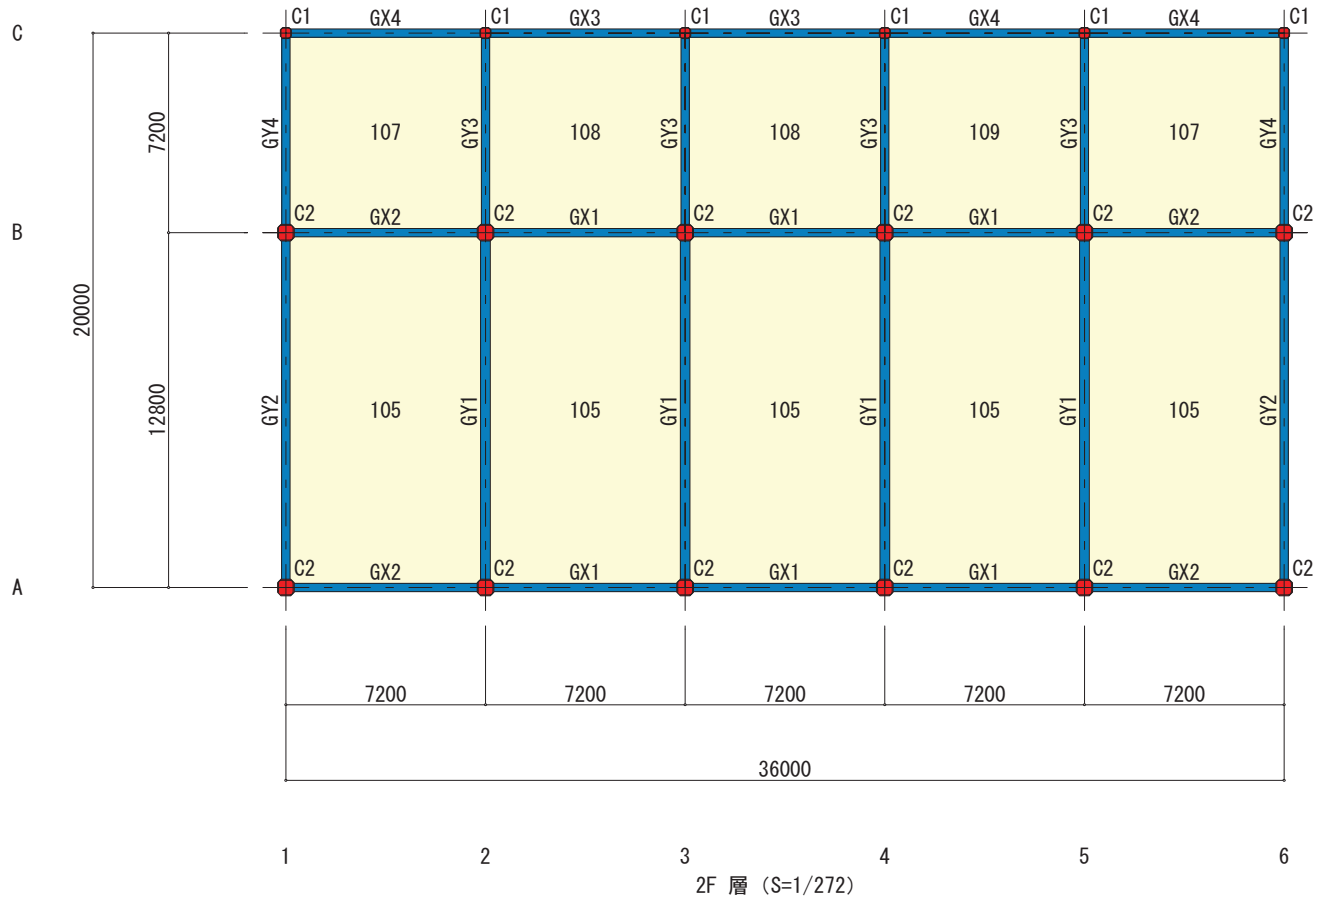

2F 層 (S=1/272)

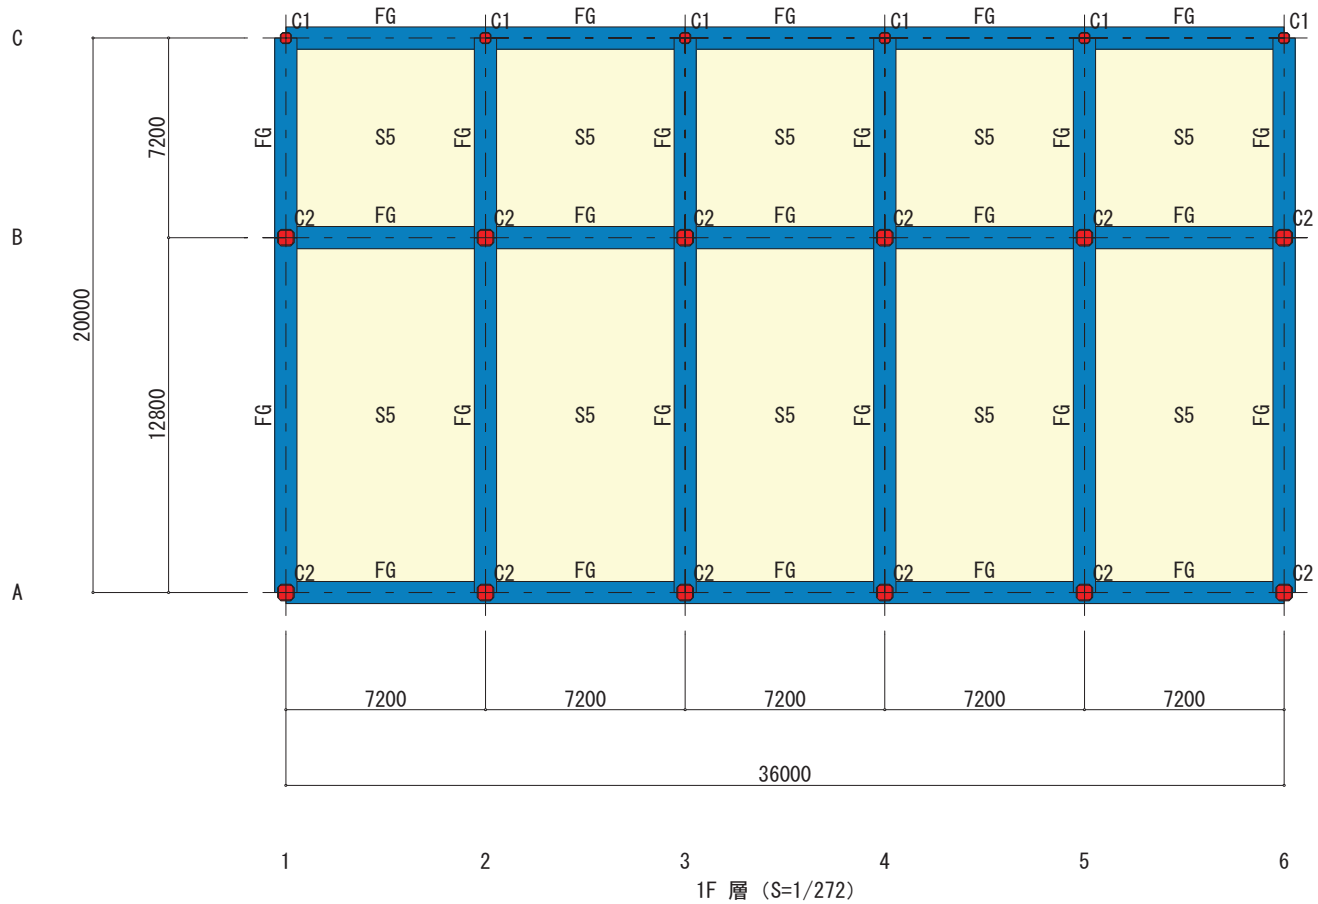

1F 層 (S=1/272)

I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

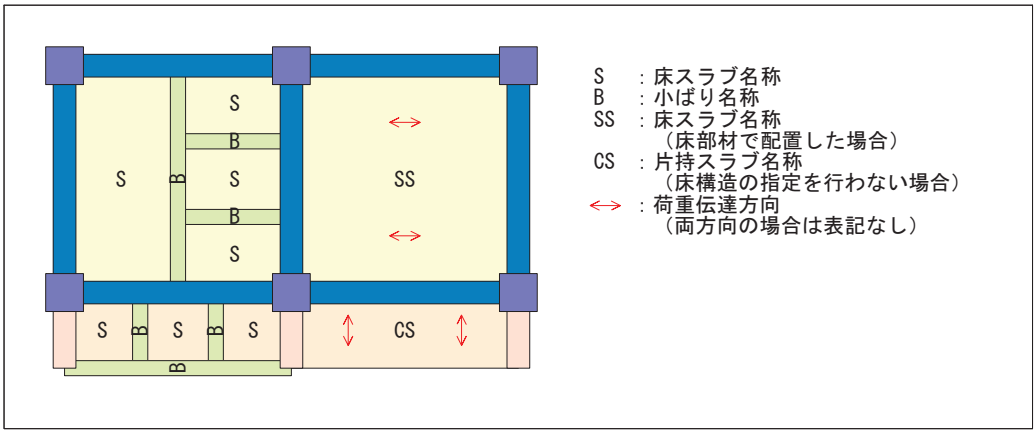

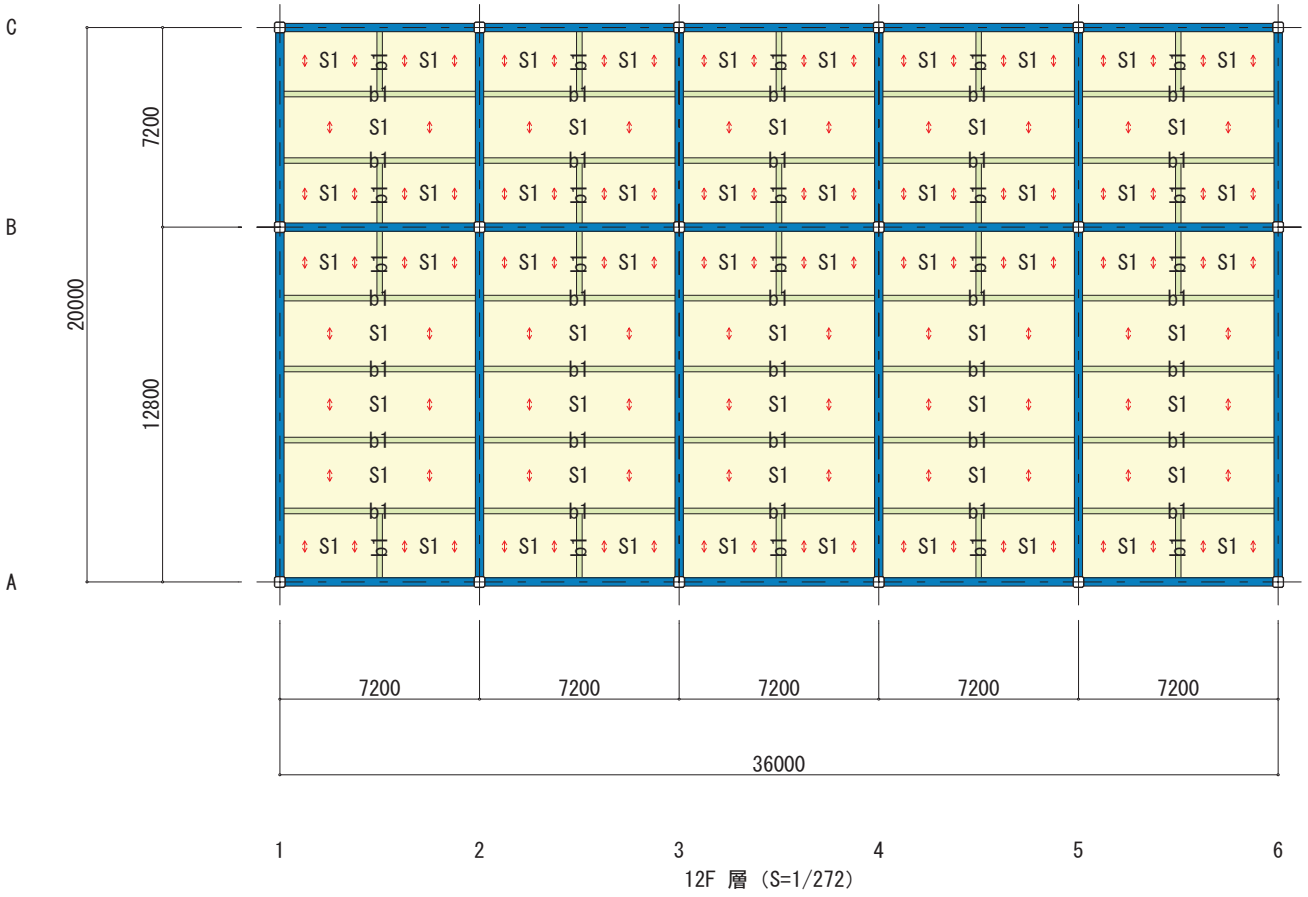

12F 層 (S=1/272)

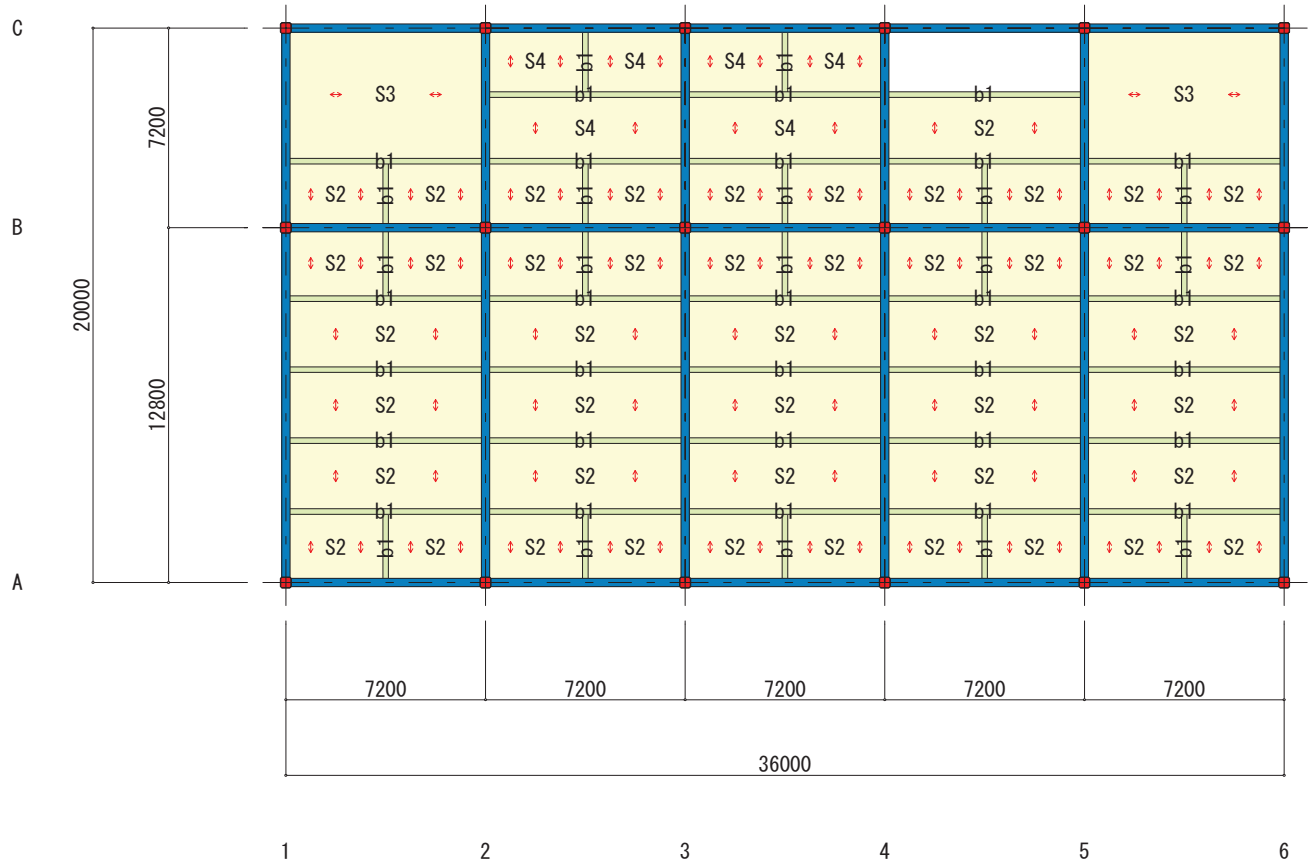

11F 層 (S=1/272)

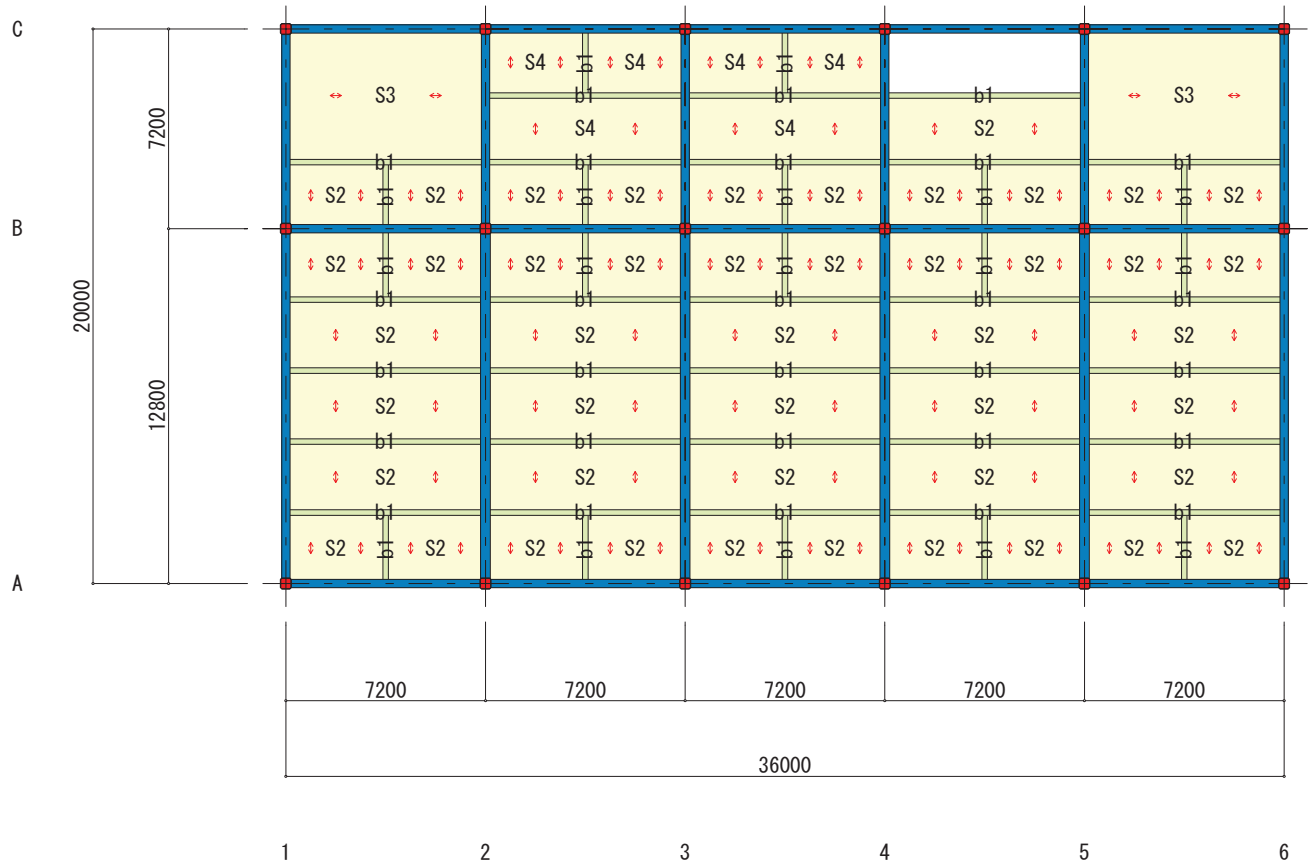

10F 層 (S=1/272)

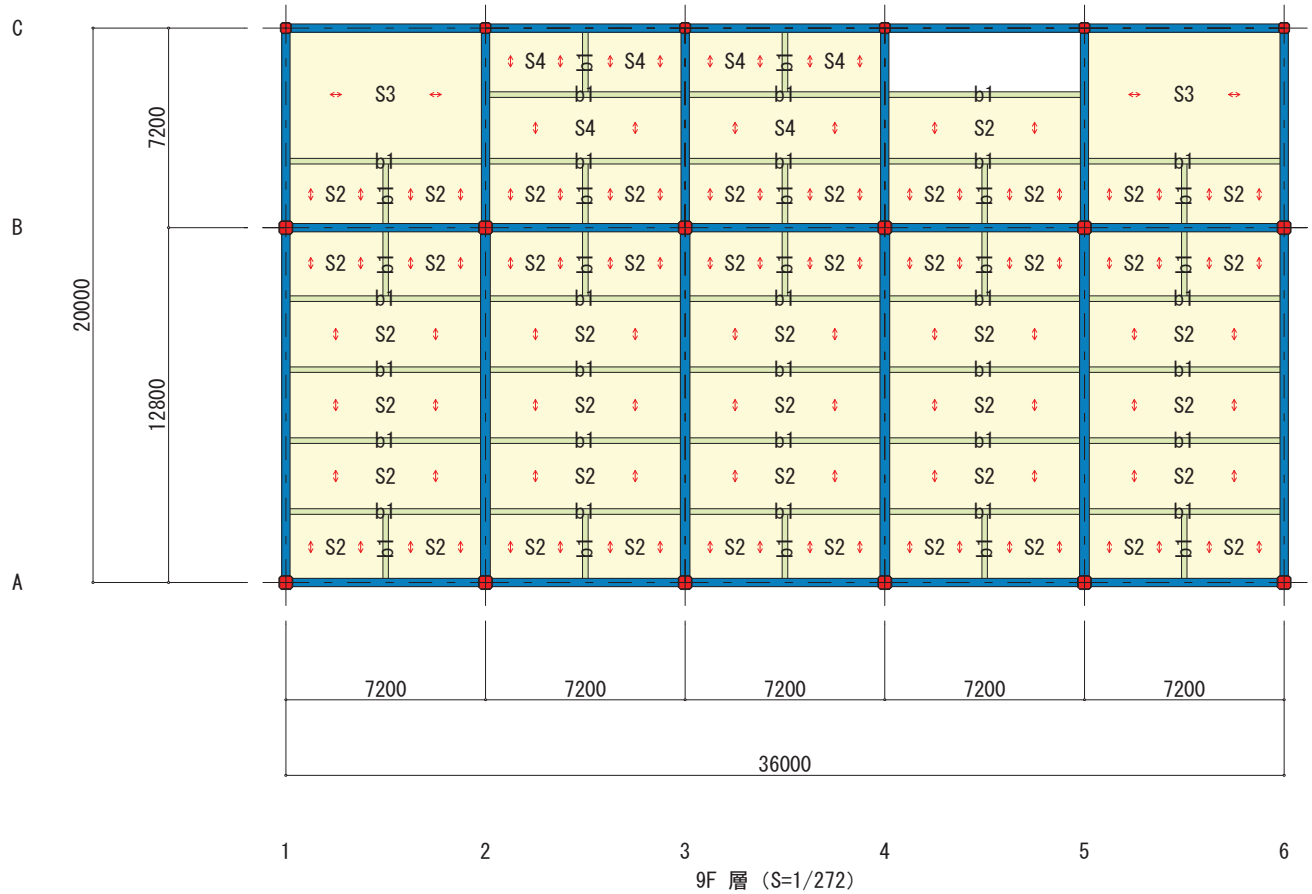

9F 層 (S=1/272)

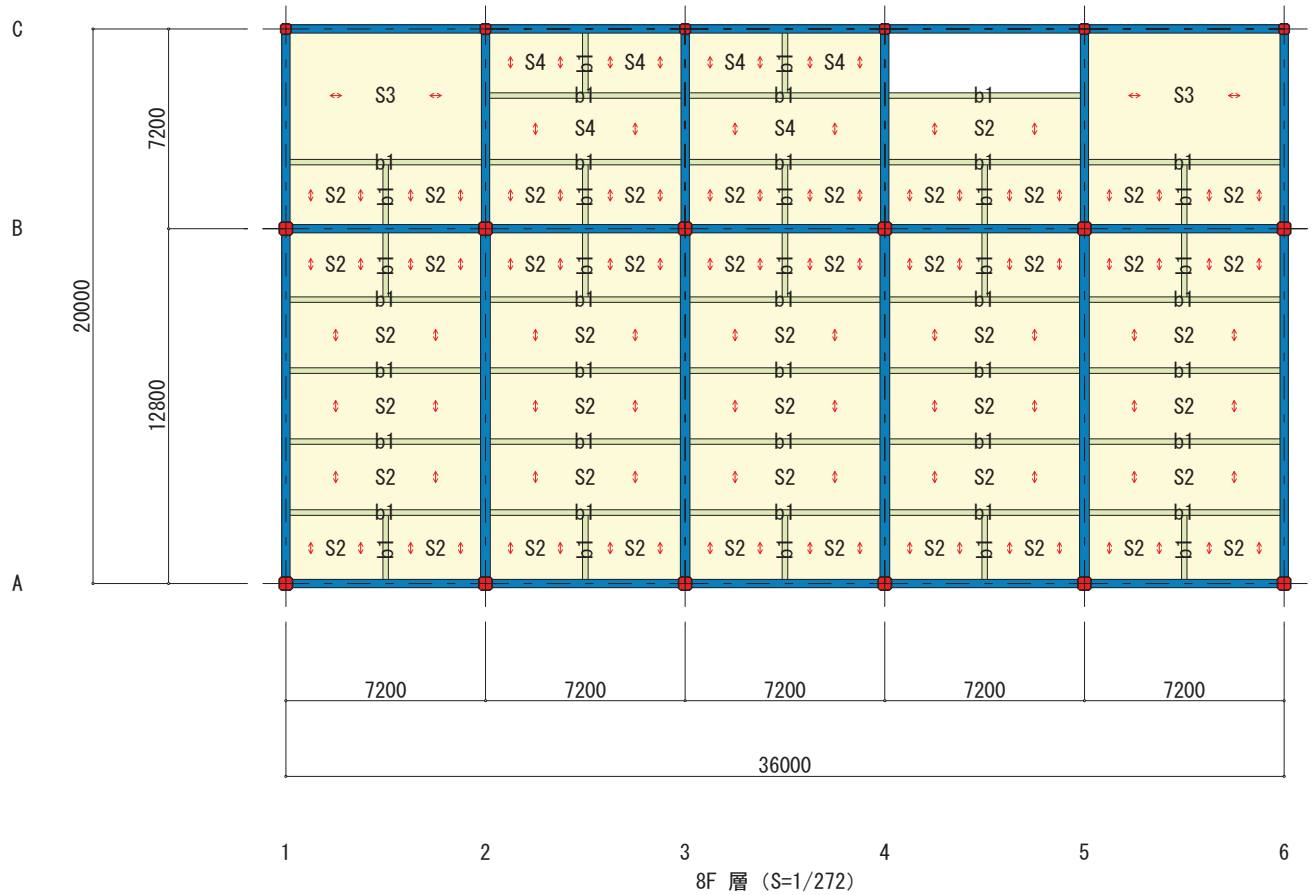

8F 層 (S=1/272)

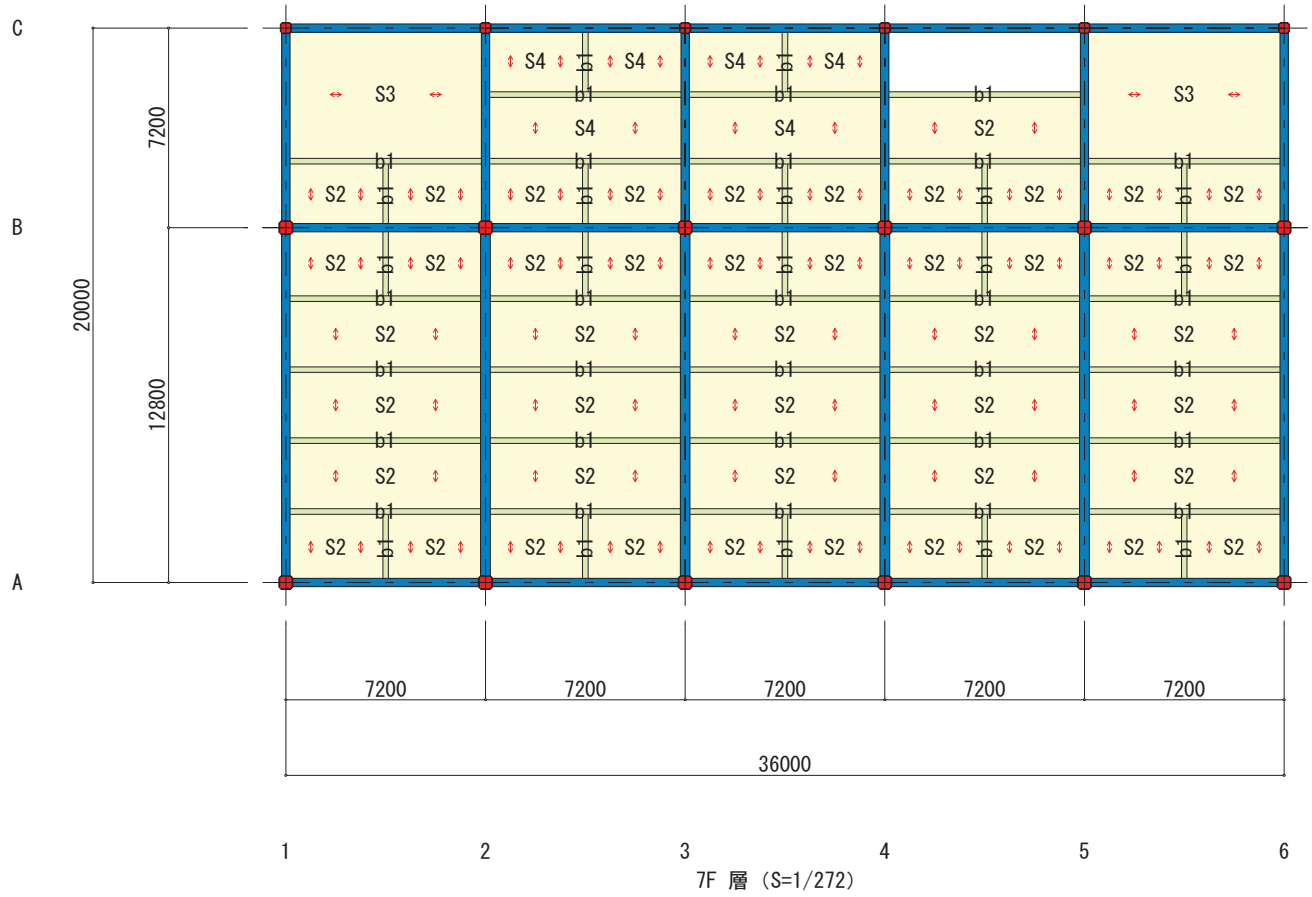

7F 層 (S=1/272)

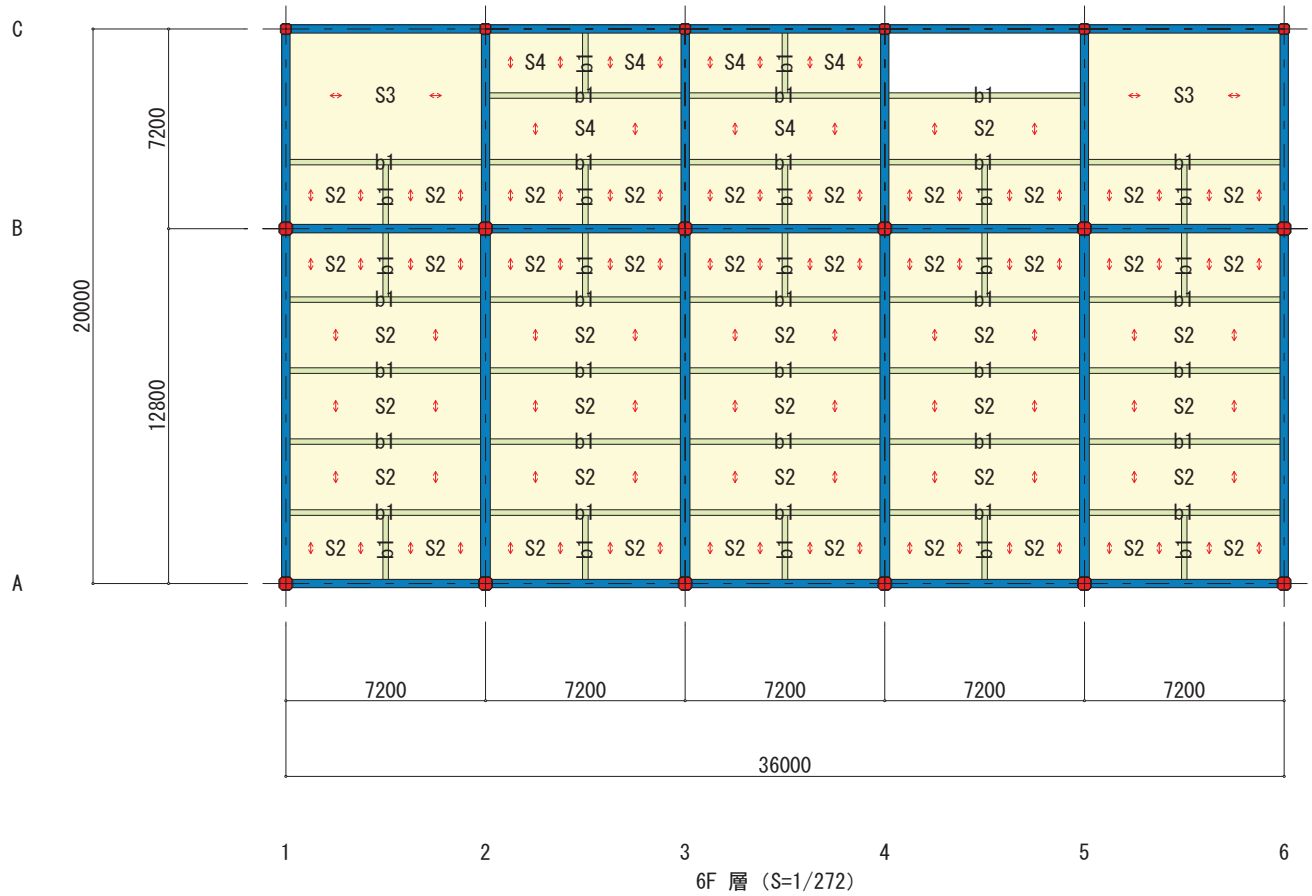

6F 層 (S=1/272)

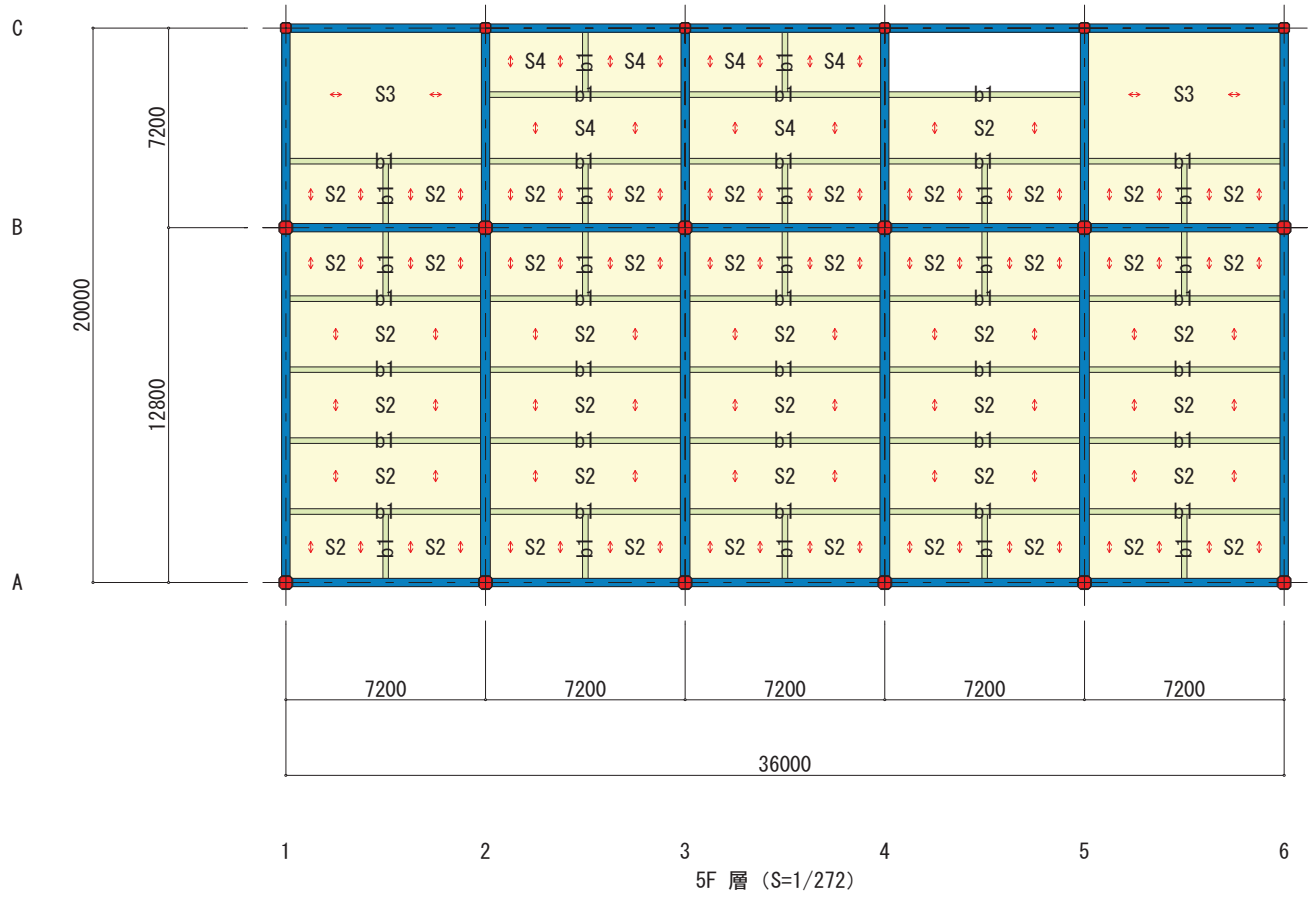

5F 層 (S=1/272)

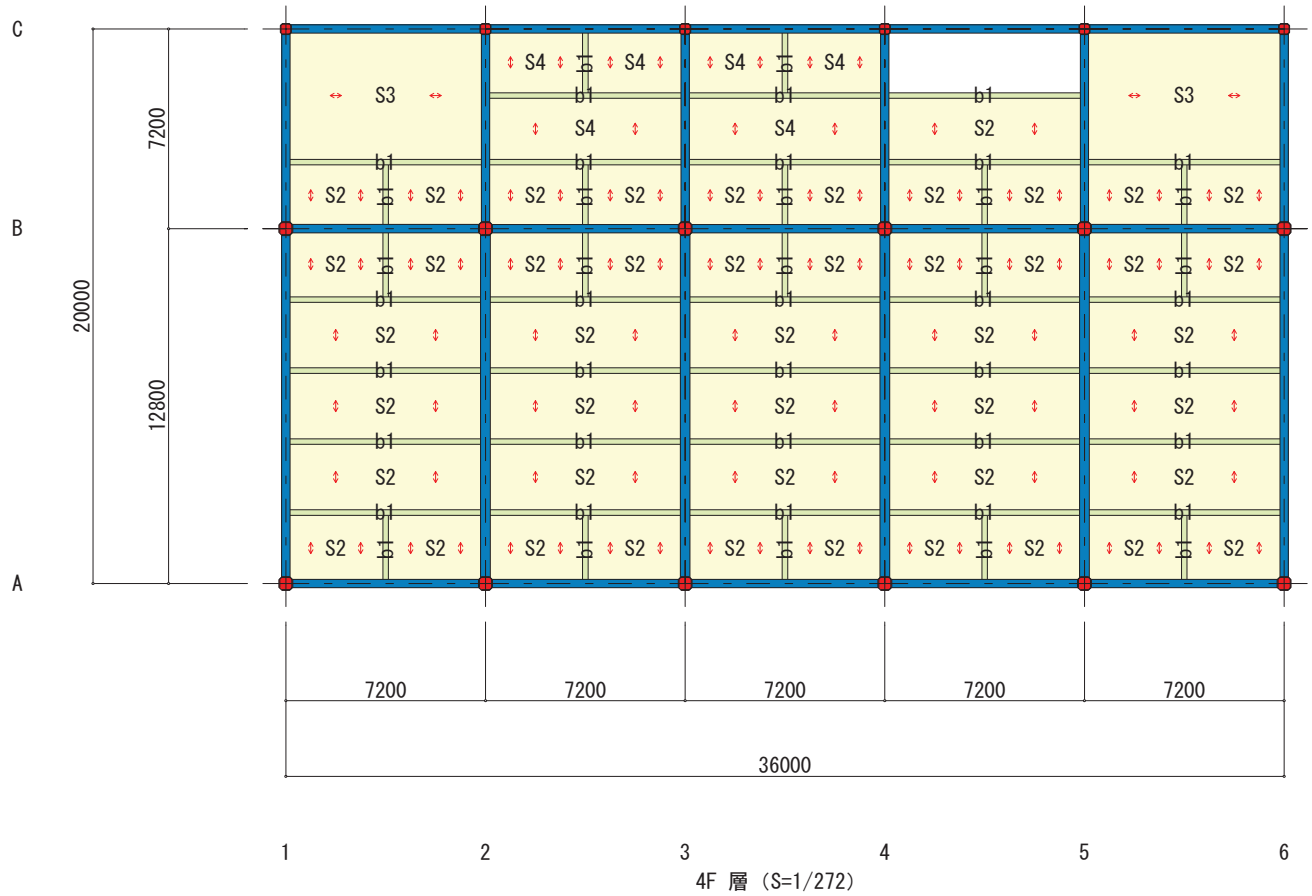

4F 層 (S=1/272)

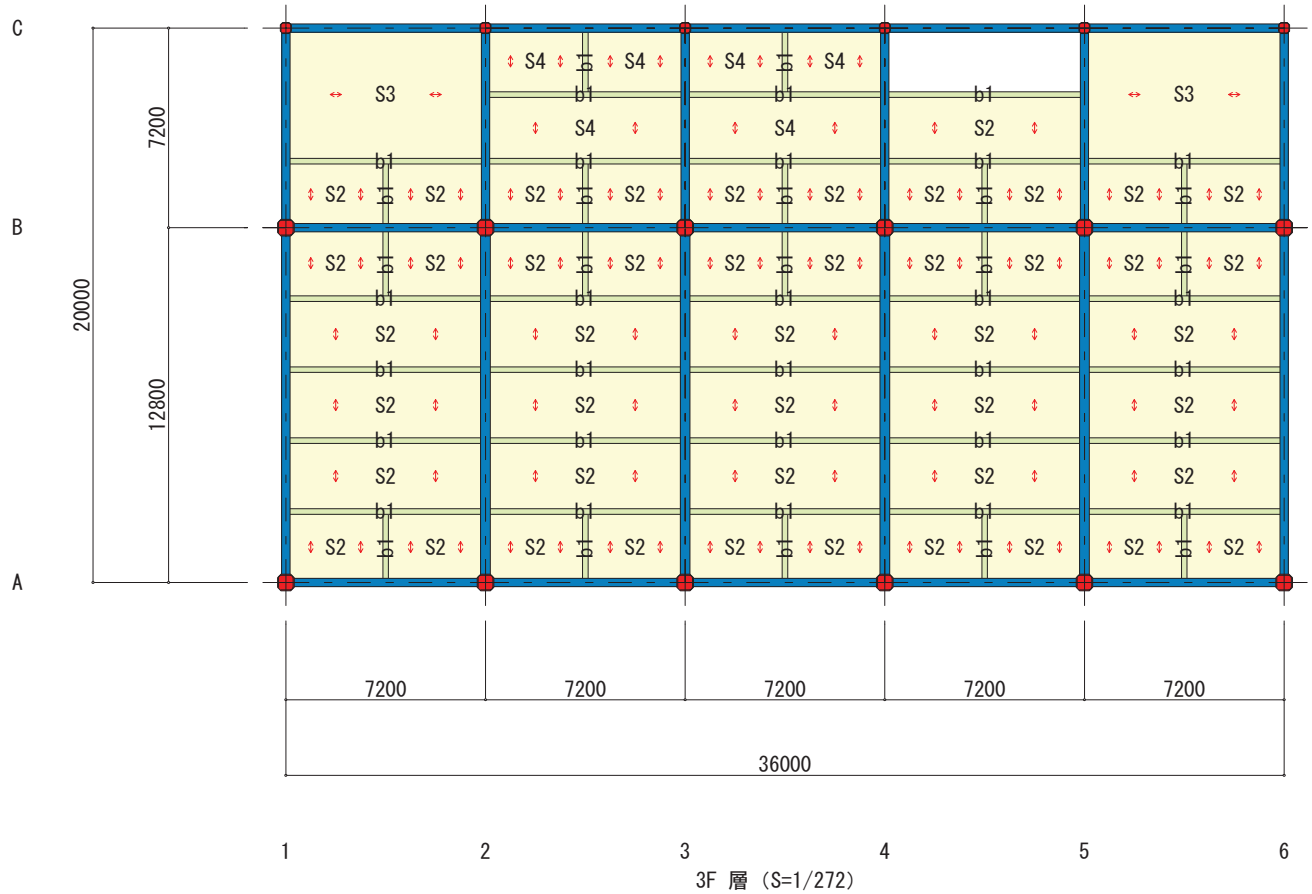

3F 層 (S=1/272)

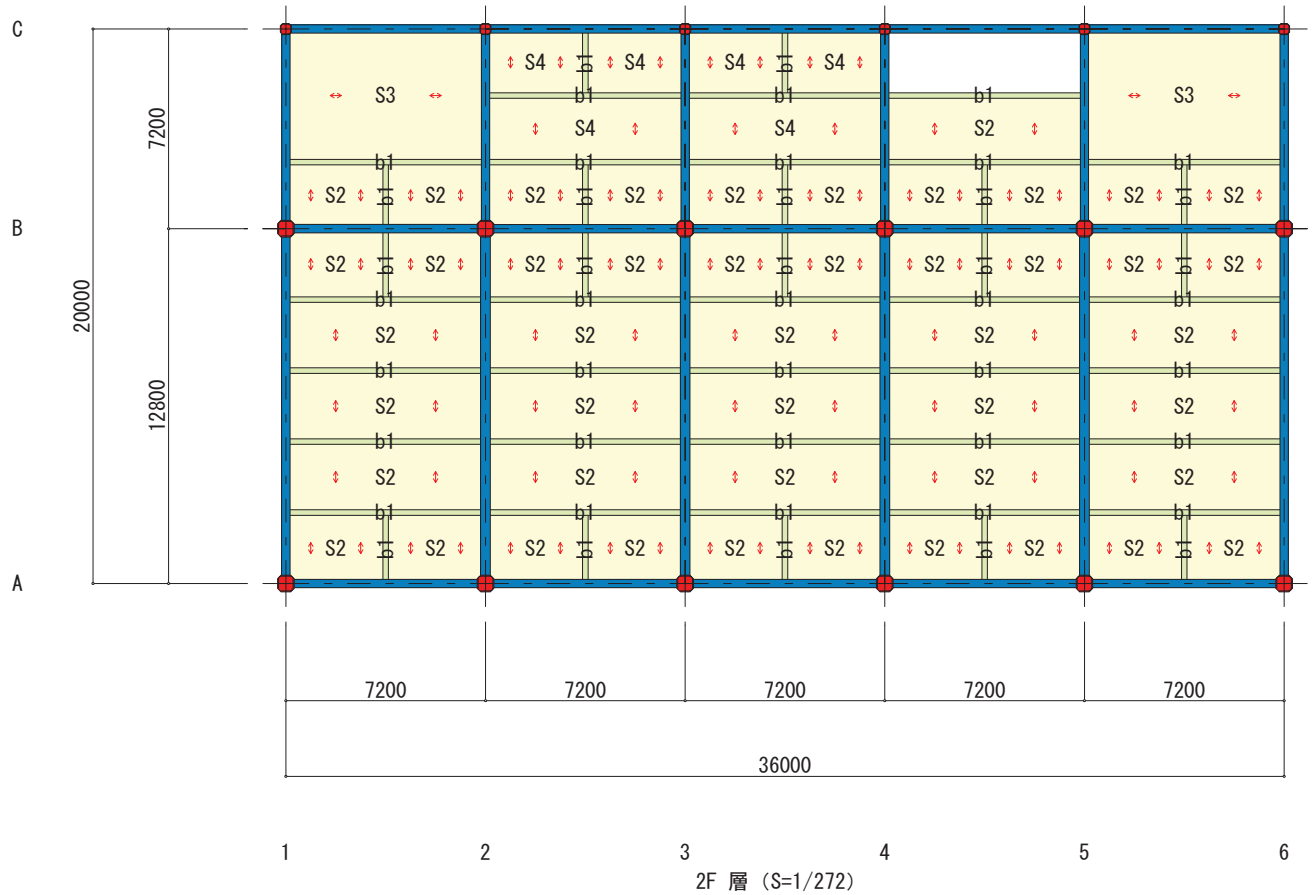

2F 層 (S=1/272)

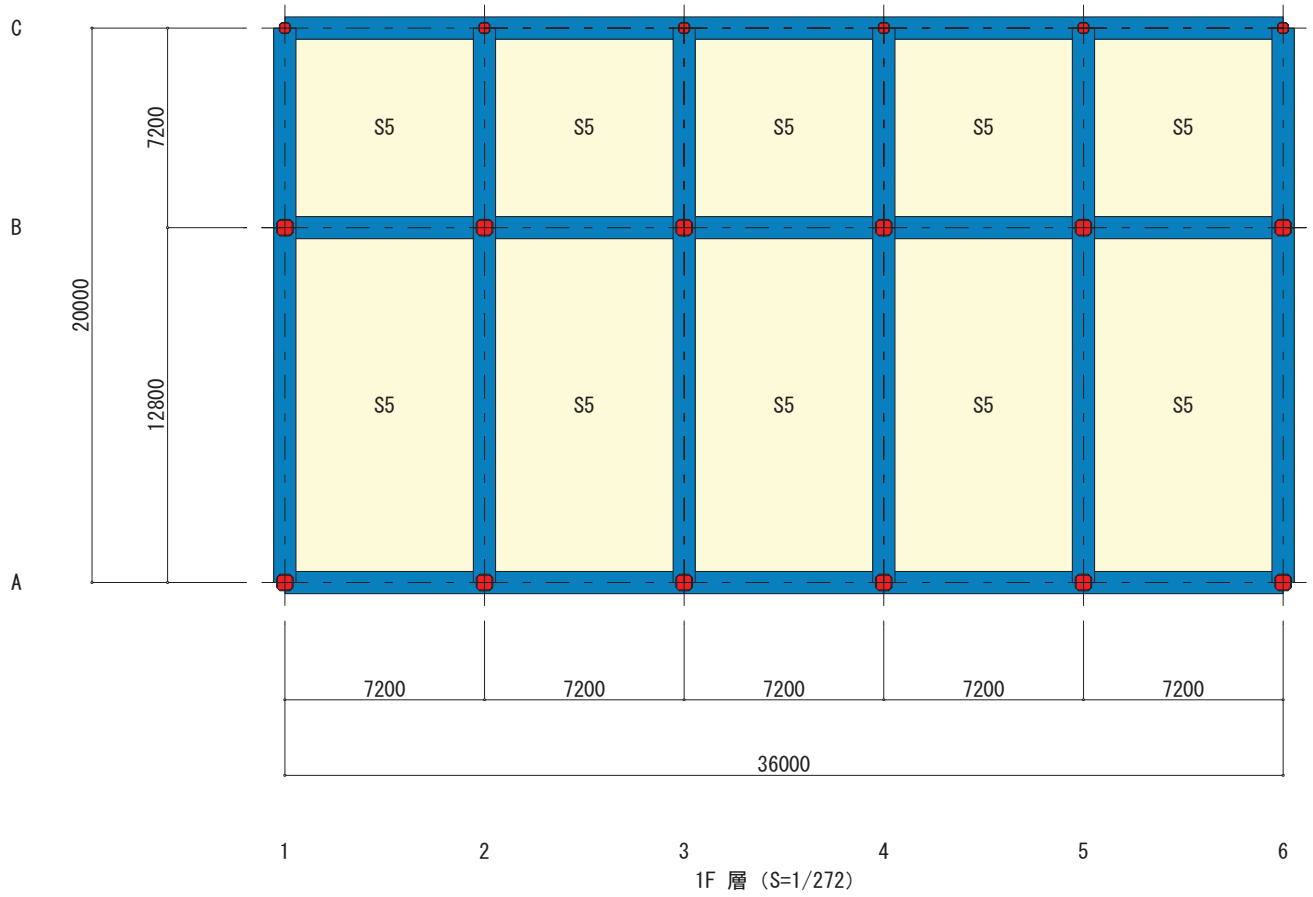

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

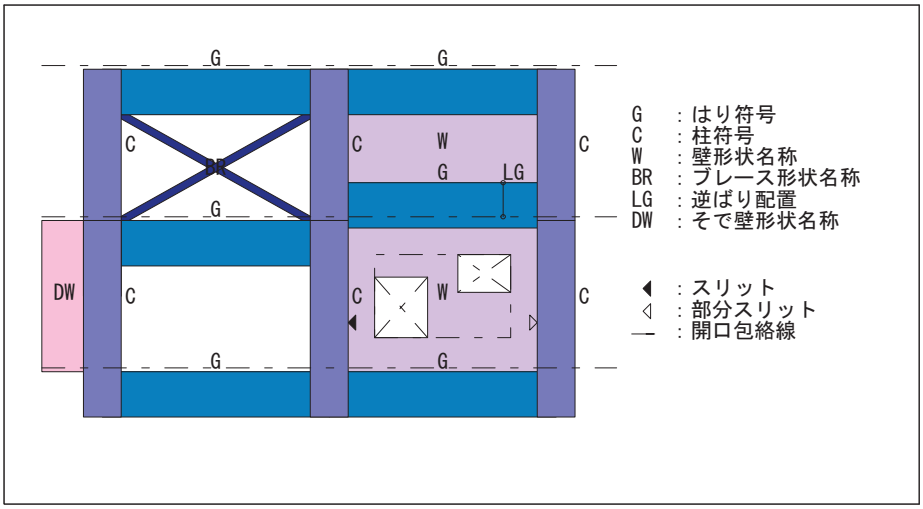

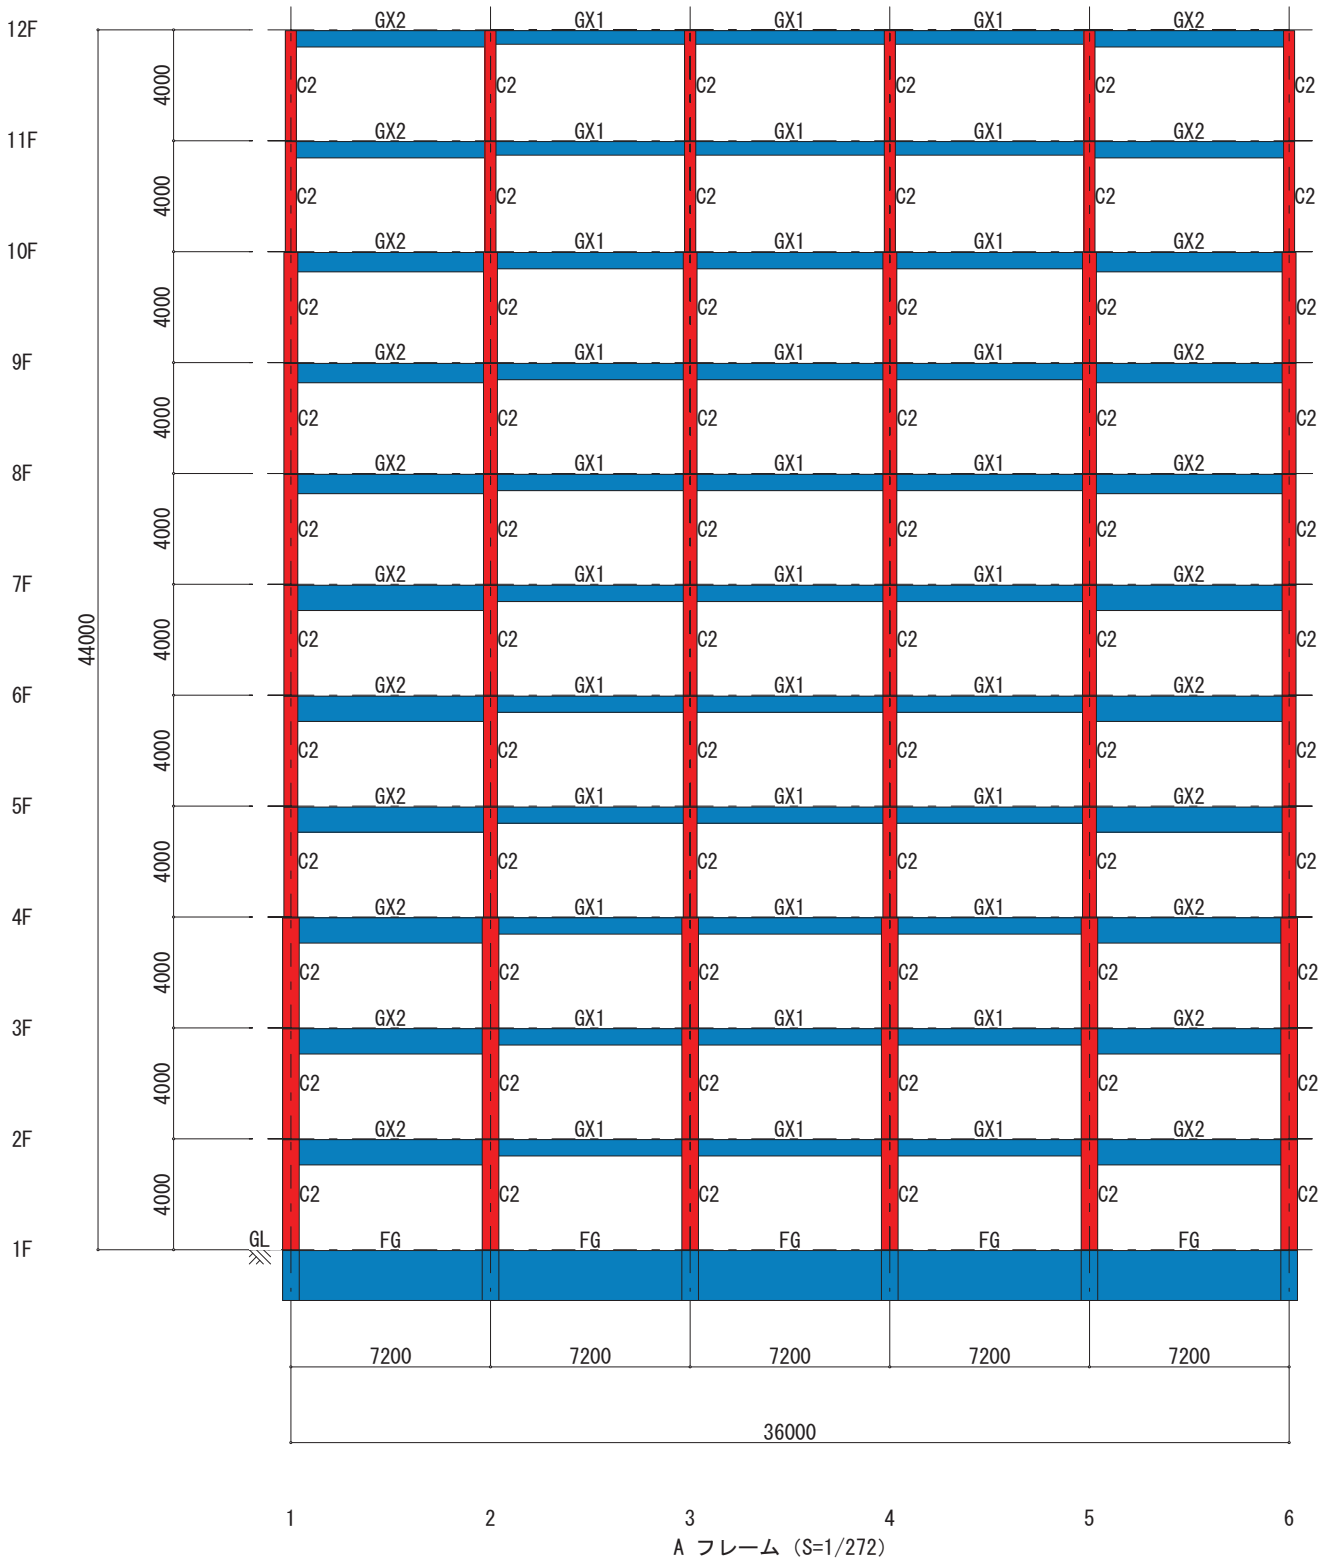
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

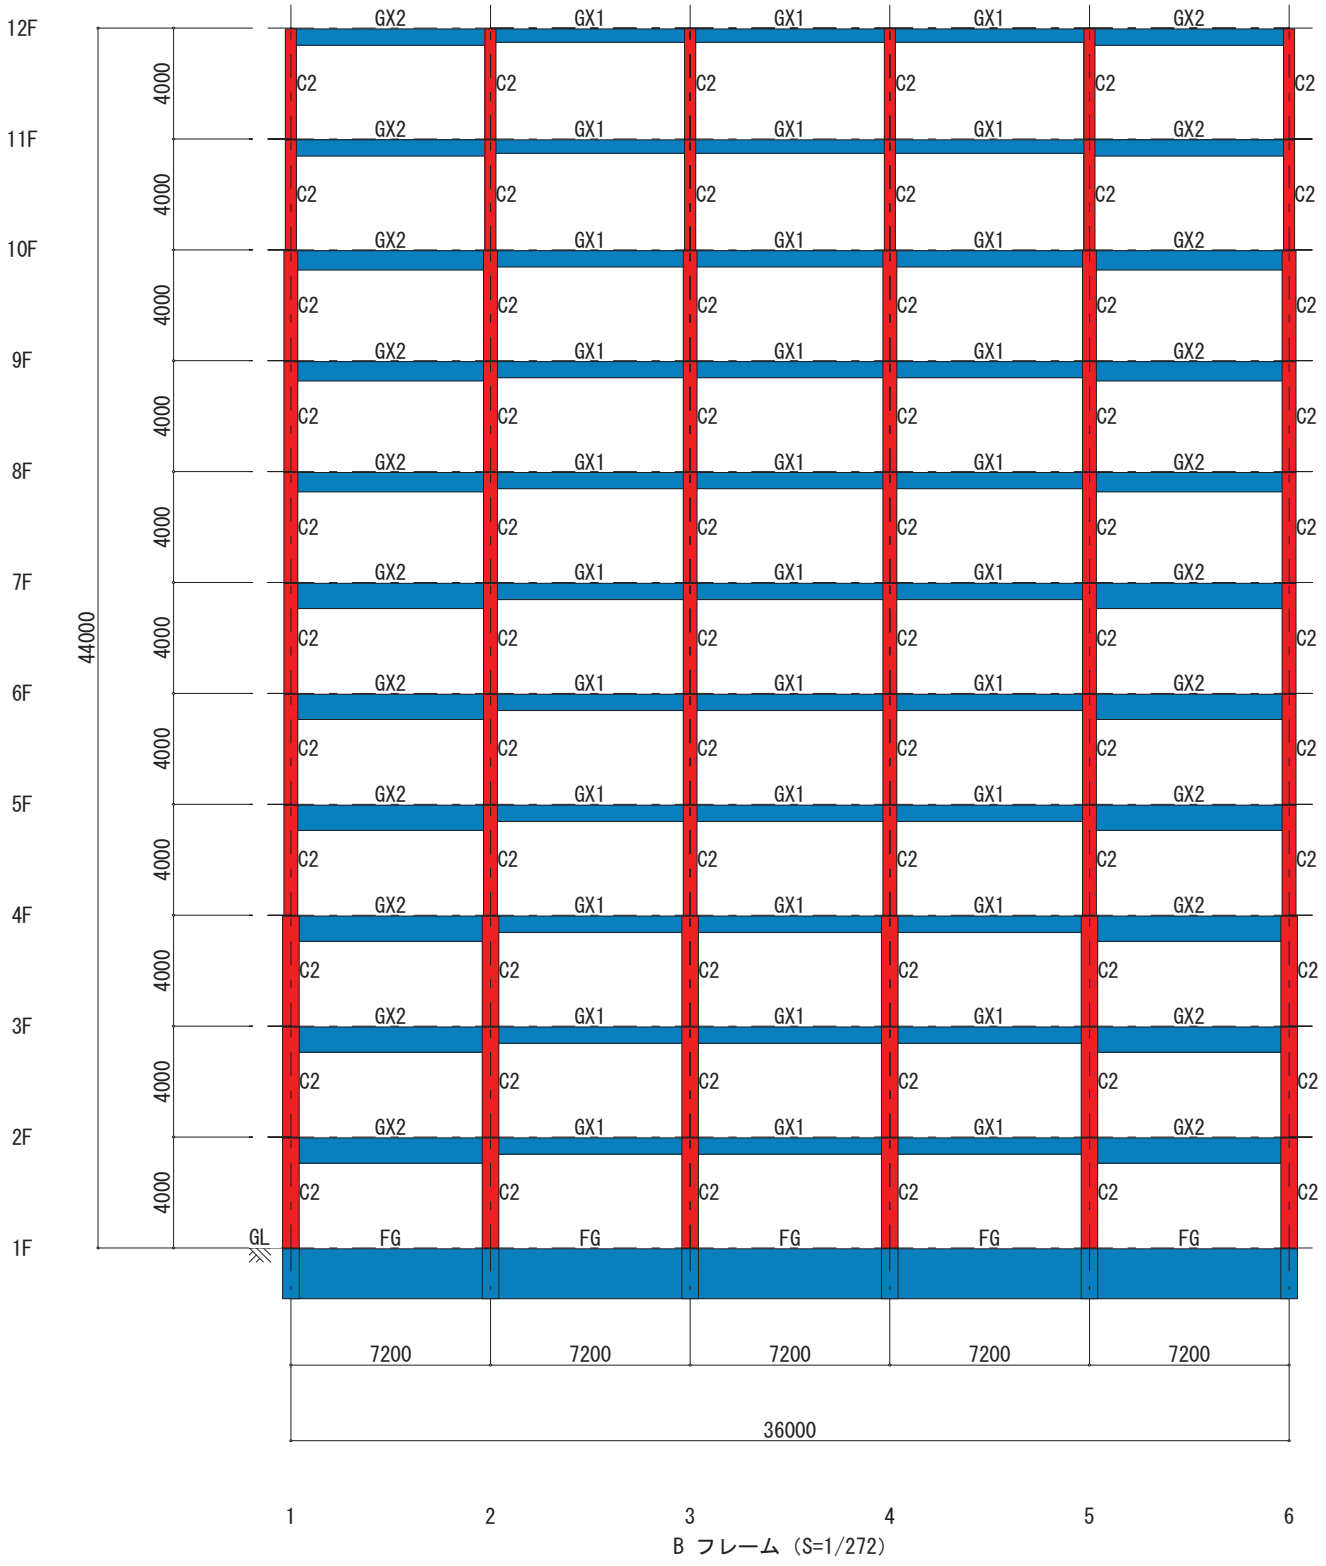
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

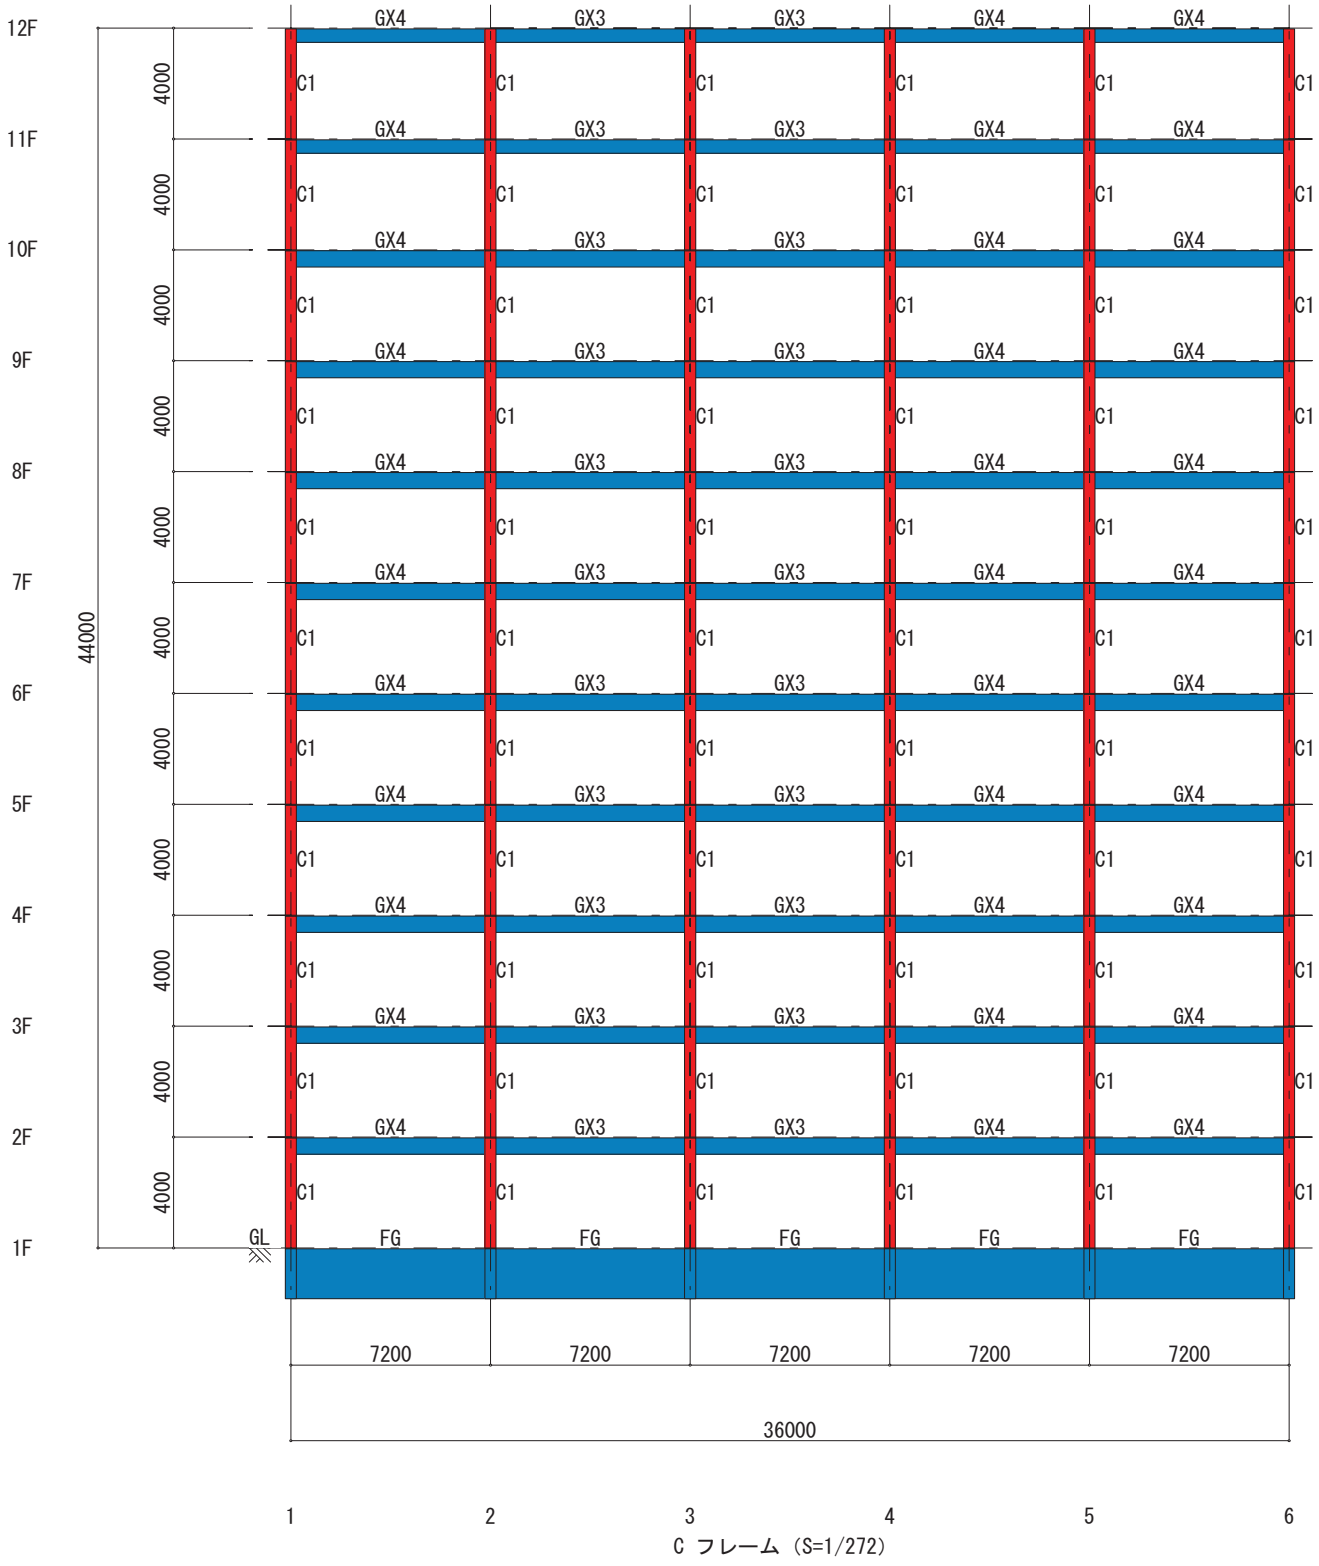
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

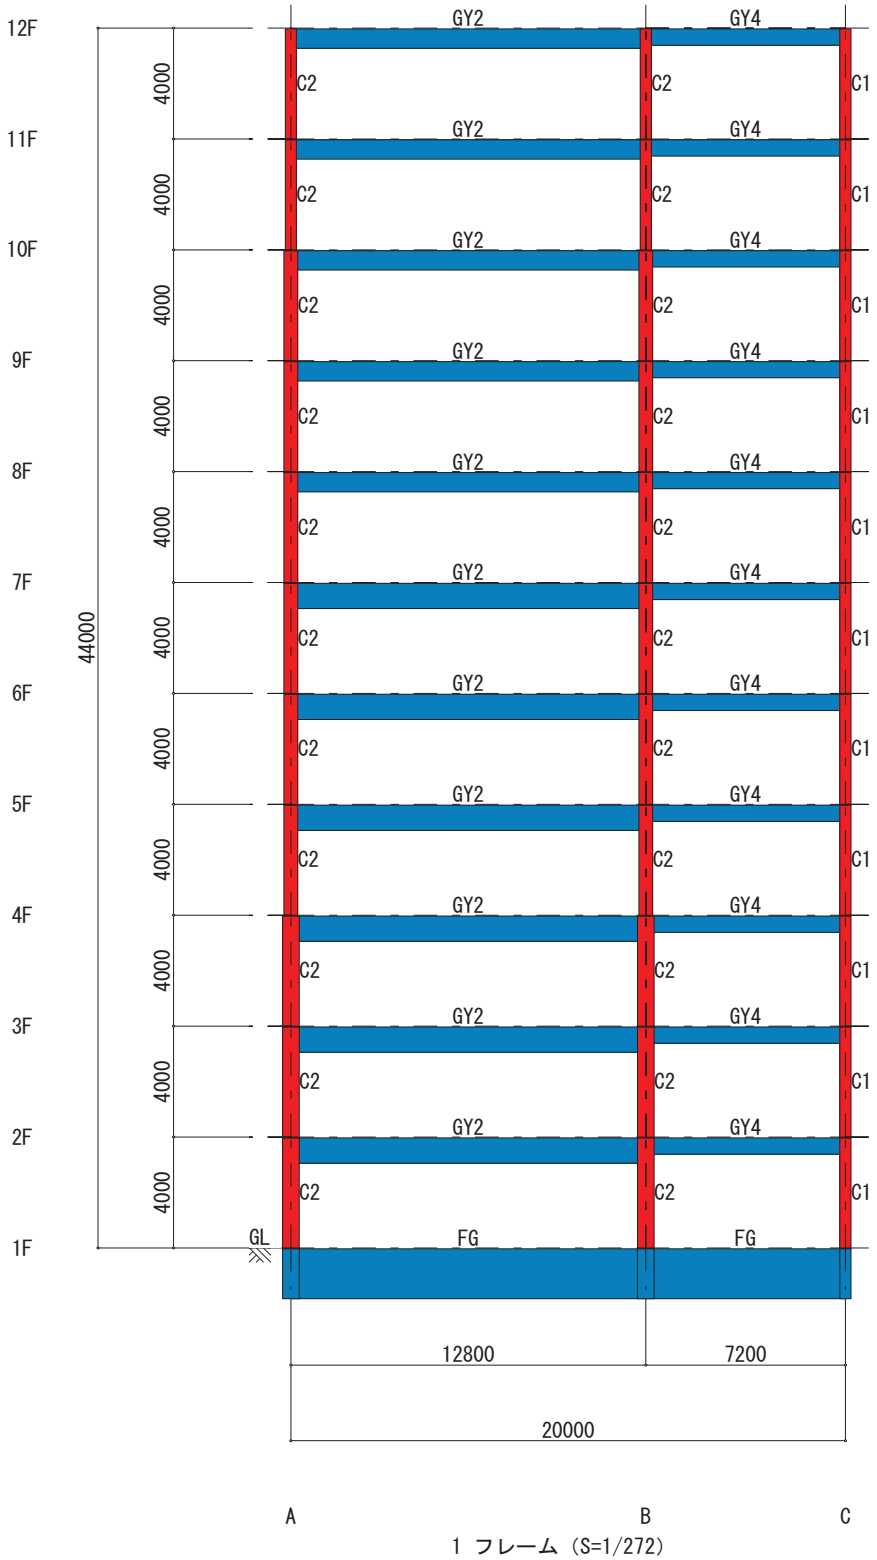
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

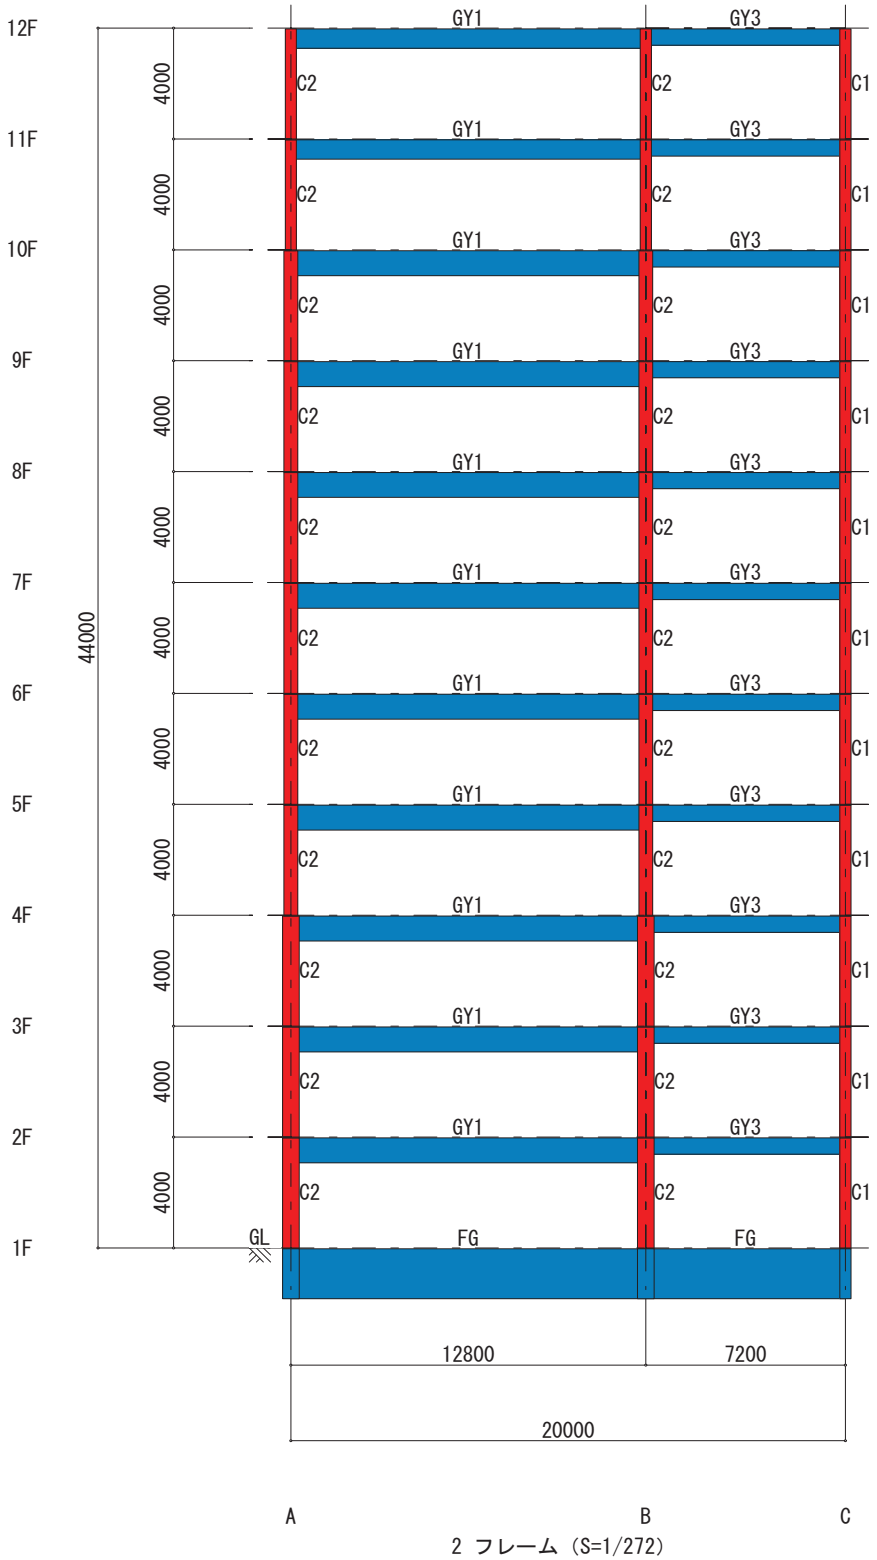
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

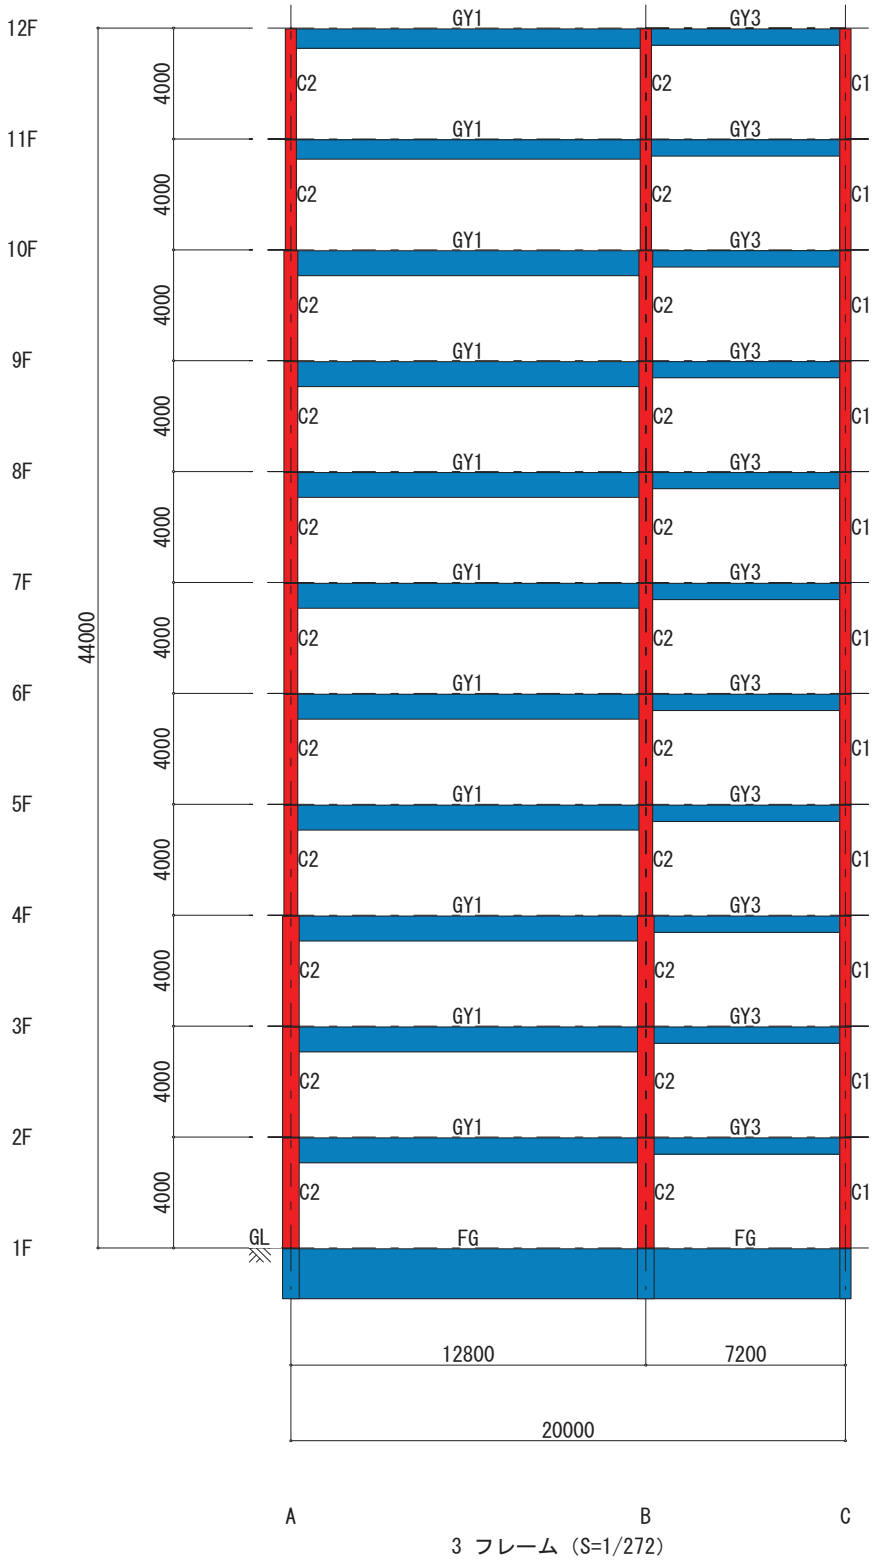
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

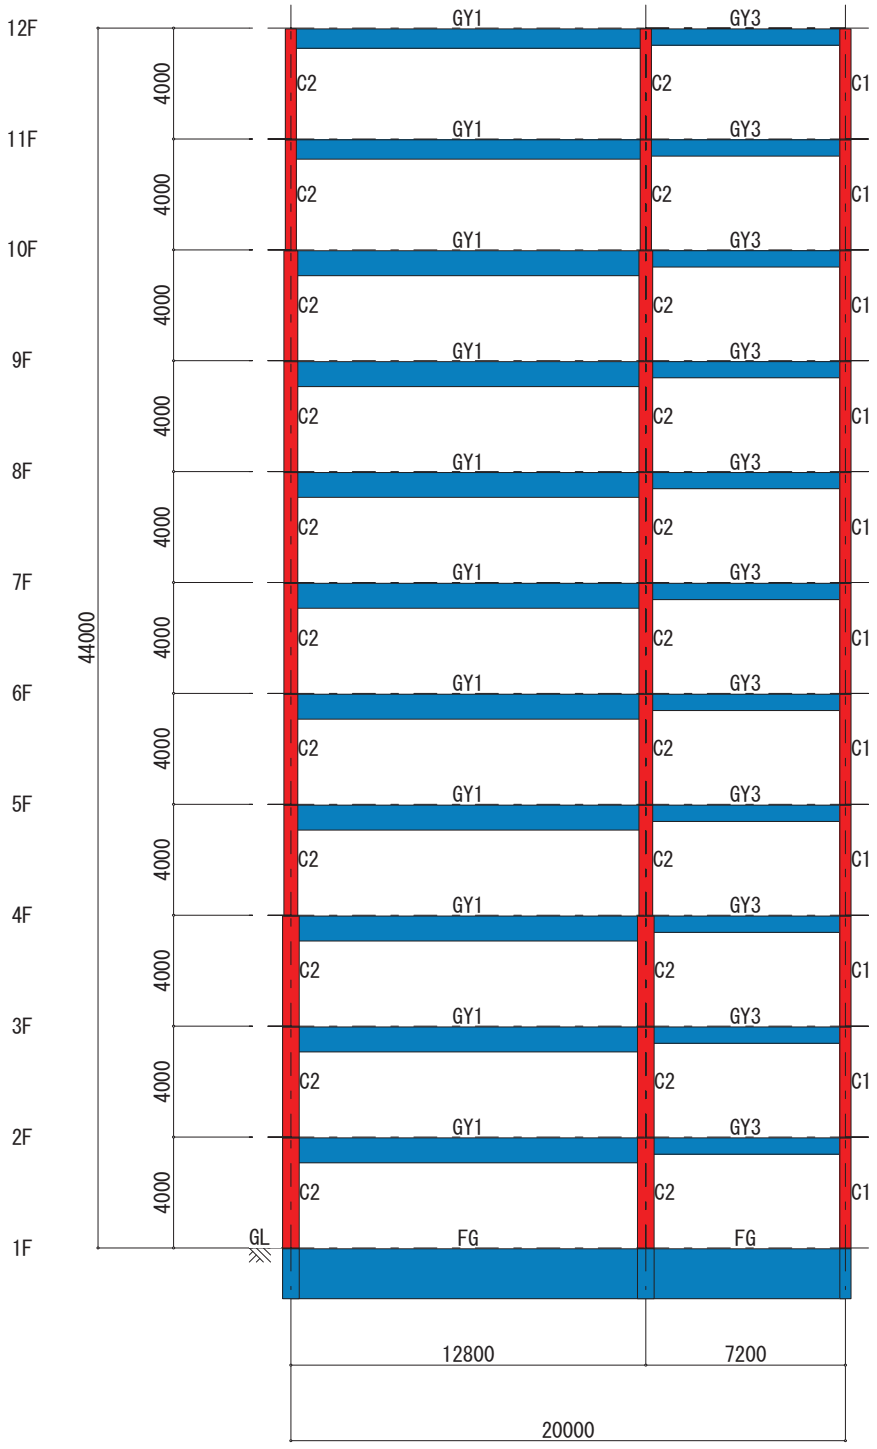
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

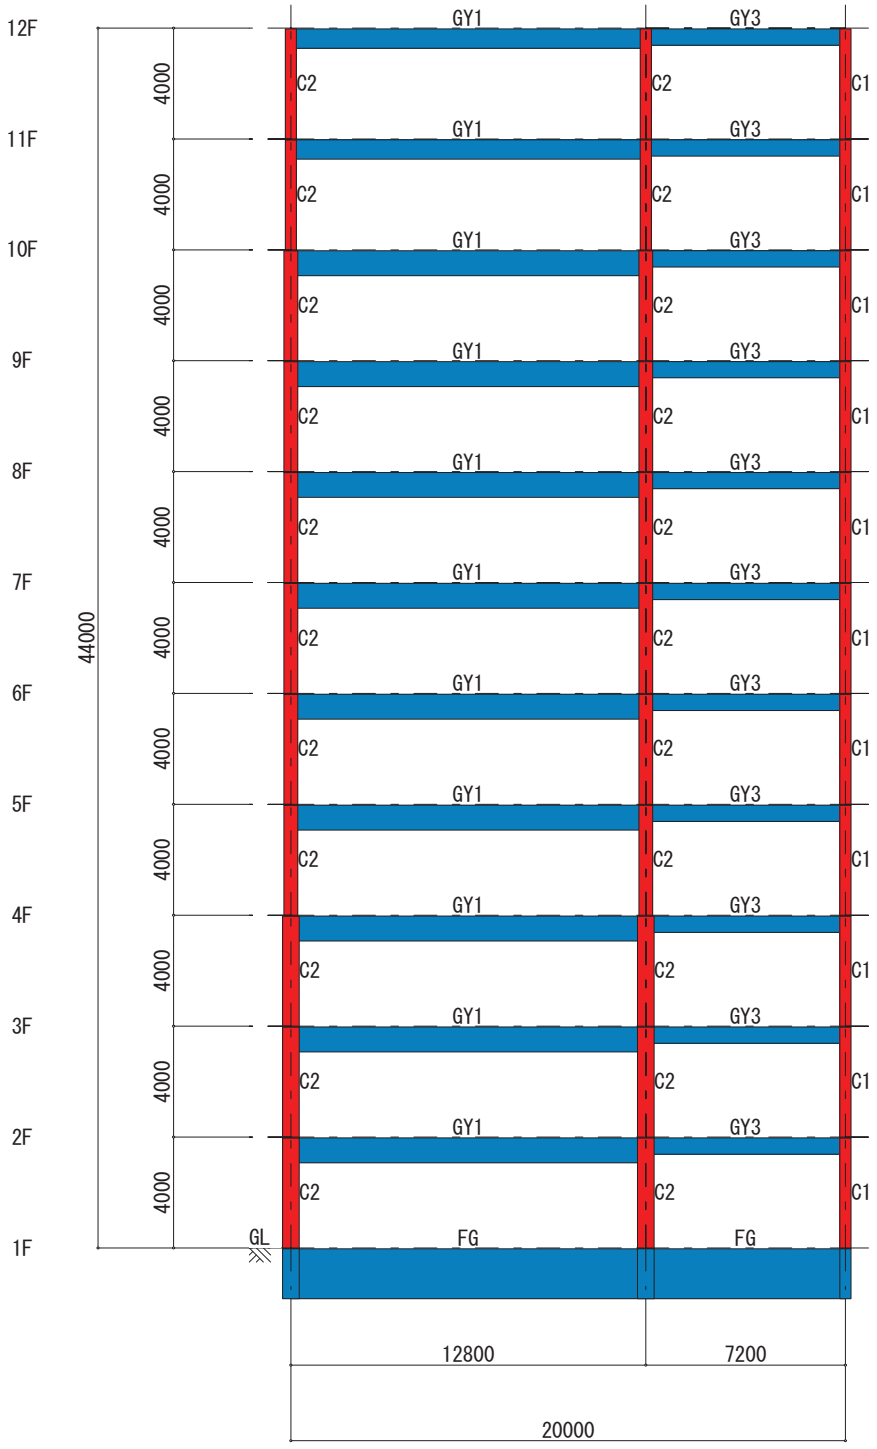
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

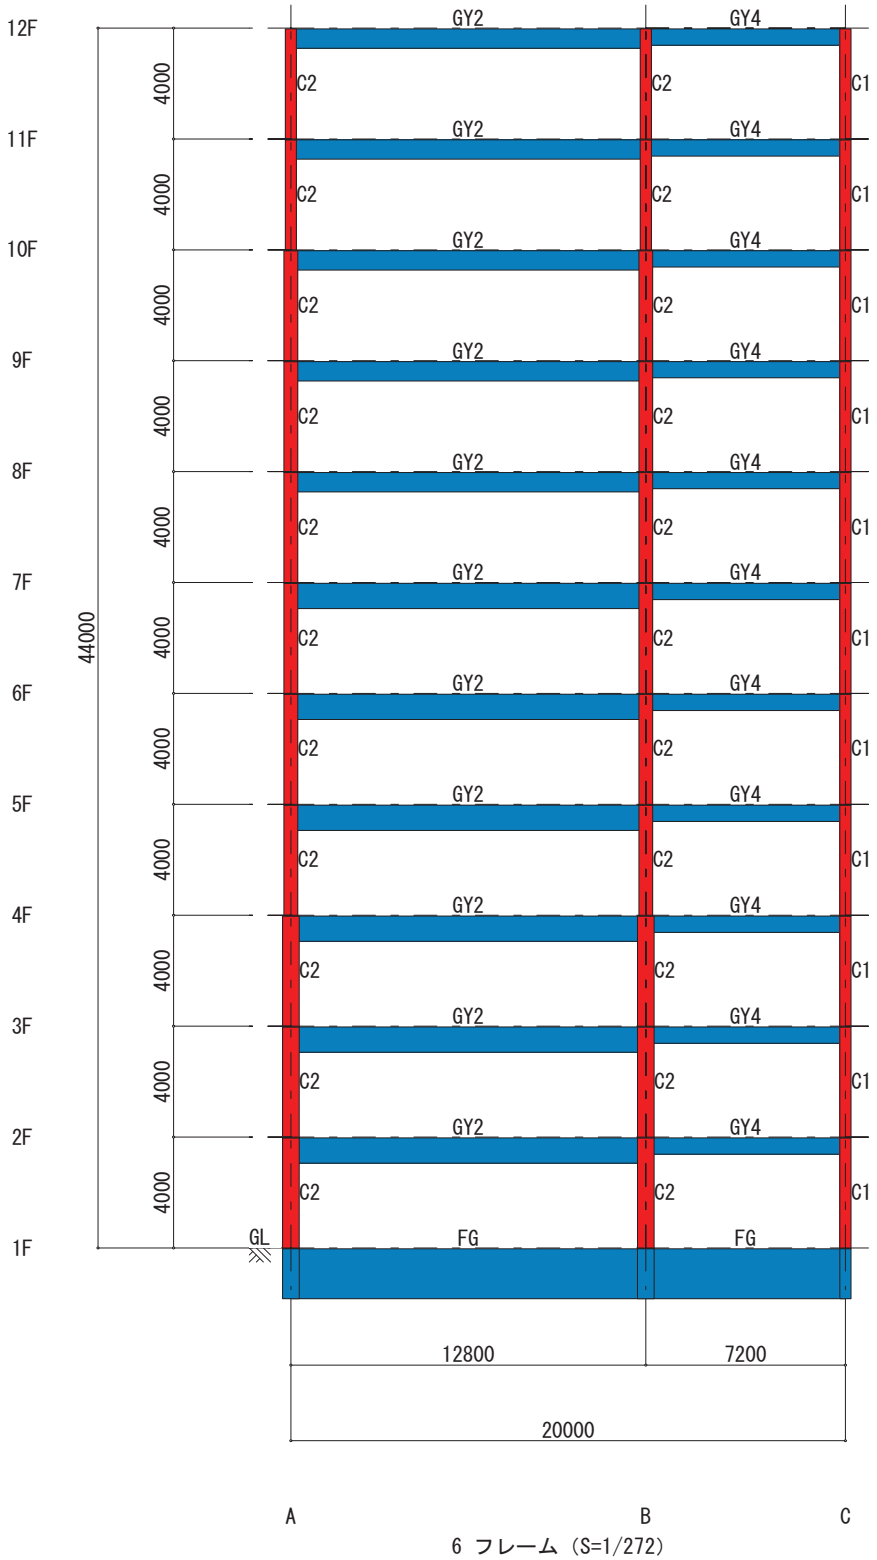
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 180
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー
上端筋	1段筋	7-D32
	2段筋	7-D32
下端筋	2段筋	7-D32
	1段筋	7-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		ー

b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX3	GX3	GX3
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX4	GX4	GX4	GX4
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x36(18)	H形-900x350x19x28(18)	H形-900x350x19x25(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY2	GY2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY3	GY3	GY3	GY3
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY4	GY4	GY4	GY4
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C1
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-400x400x25(87.5)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x16(56)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2	C2	C2
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-600x600x36(126)	角鋼-500x500x32(112)	角鋼-500x500x25(87.5)	角鋼-400x400x16(56)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	256.0	b1
			S2	256.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	256.0	b1
			c	768.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	256.0	b1
			d	768.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	256.0	b1
			S1	256.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-12F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ
11F-12F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-12F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[＊ : D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　:　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

:　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	－	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	－	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	－	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	－
せん断補強筋	1.00	1.00	－	－
スラブ筋	1.10	－	－	－
開口補強筋	－	－	1.10	－
フランジ鉄骨	1.10	1.10	－	－
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	－	－
主　材	－	－	－	1.10
アンカーボルト	－	1.10	－	－

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▨：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管・箱形		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▨：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	--	---	---	----	----
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	--	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向		Y方向	
標準せん断力係数	Co = 0.200		Co = 0.200	
1次固有周期(秒)	T = 1.320	(h(0.02+0.01α) による)	T = 1.320	(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.727		Rt = 0.727	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.145		Ci = 0.145	

I-3.8　特殊荷重

I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
$ ：特殊スラブ荷重
J ：特殊節点荷重
W ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重

・特殊スラブ荷重・特殊小ばり荷重・追加重量・特殊節点荷重

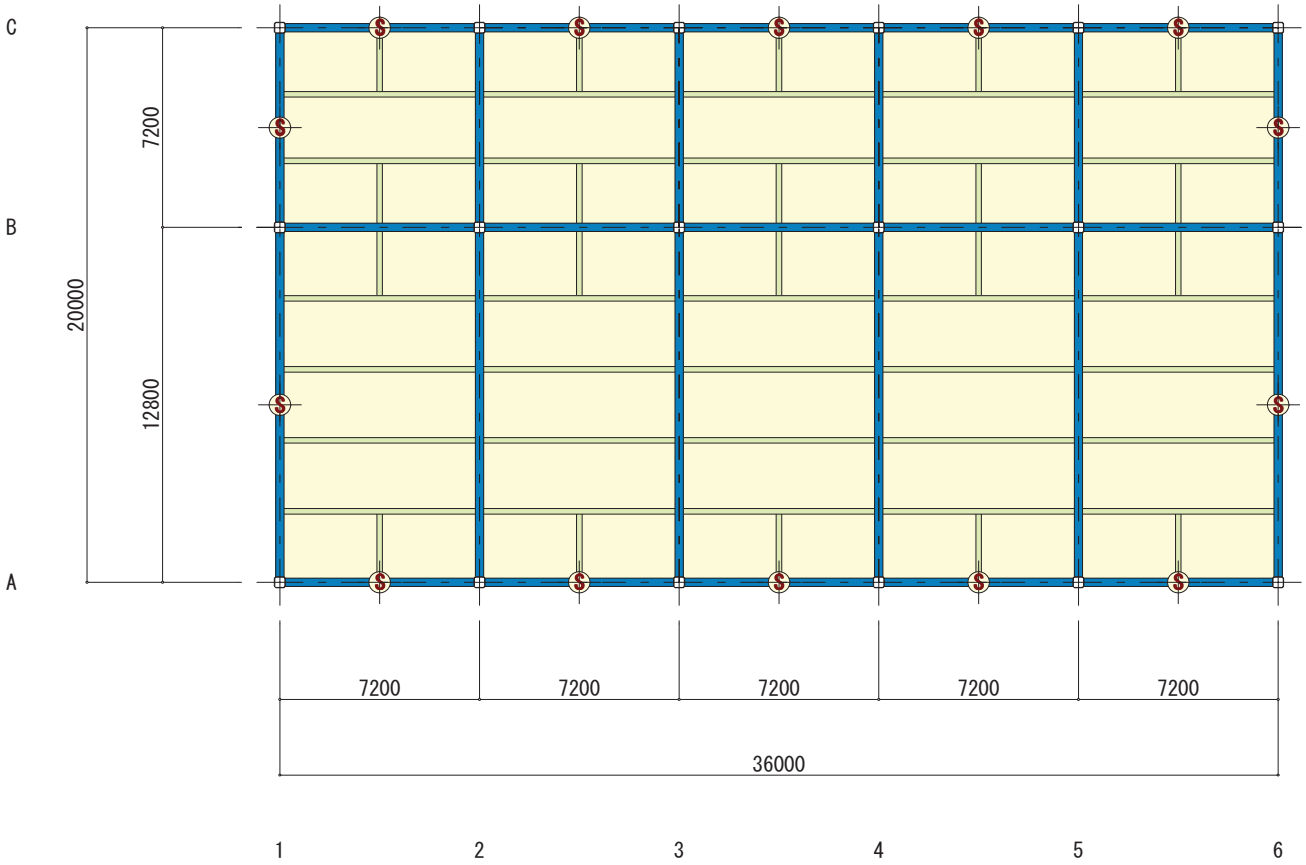

12F 層 (S=1/272)

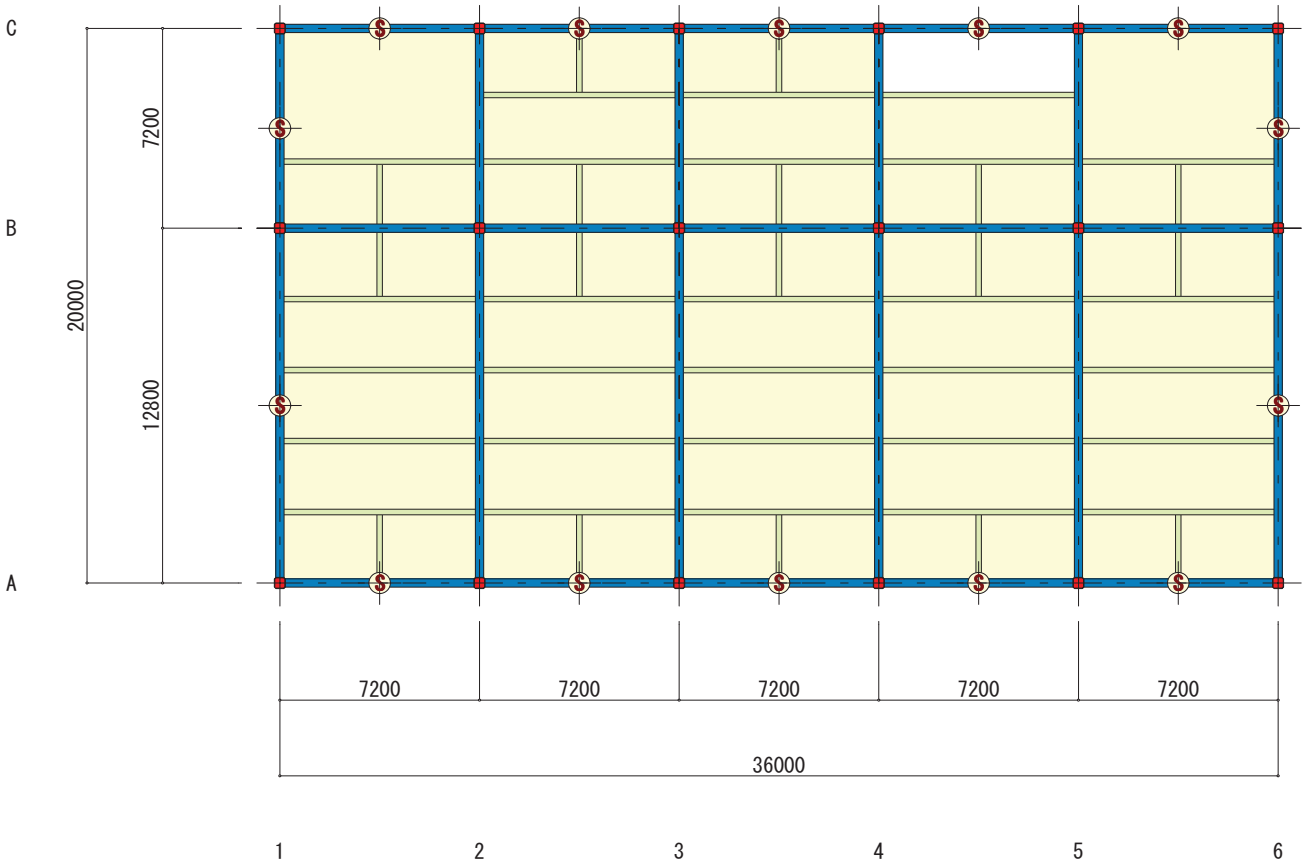

11F 層 (S=1/272)

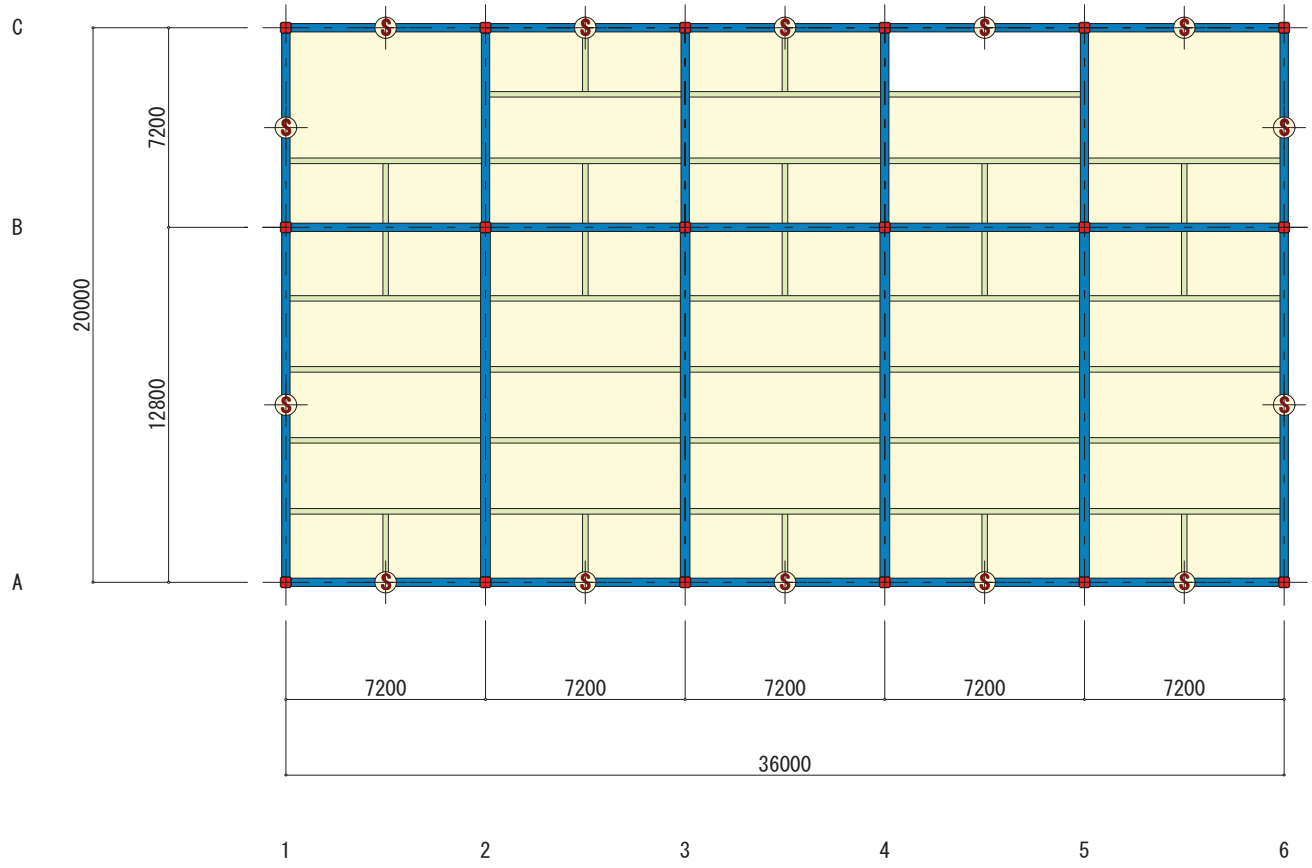

10F 層 (S=1/272)

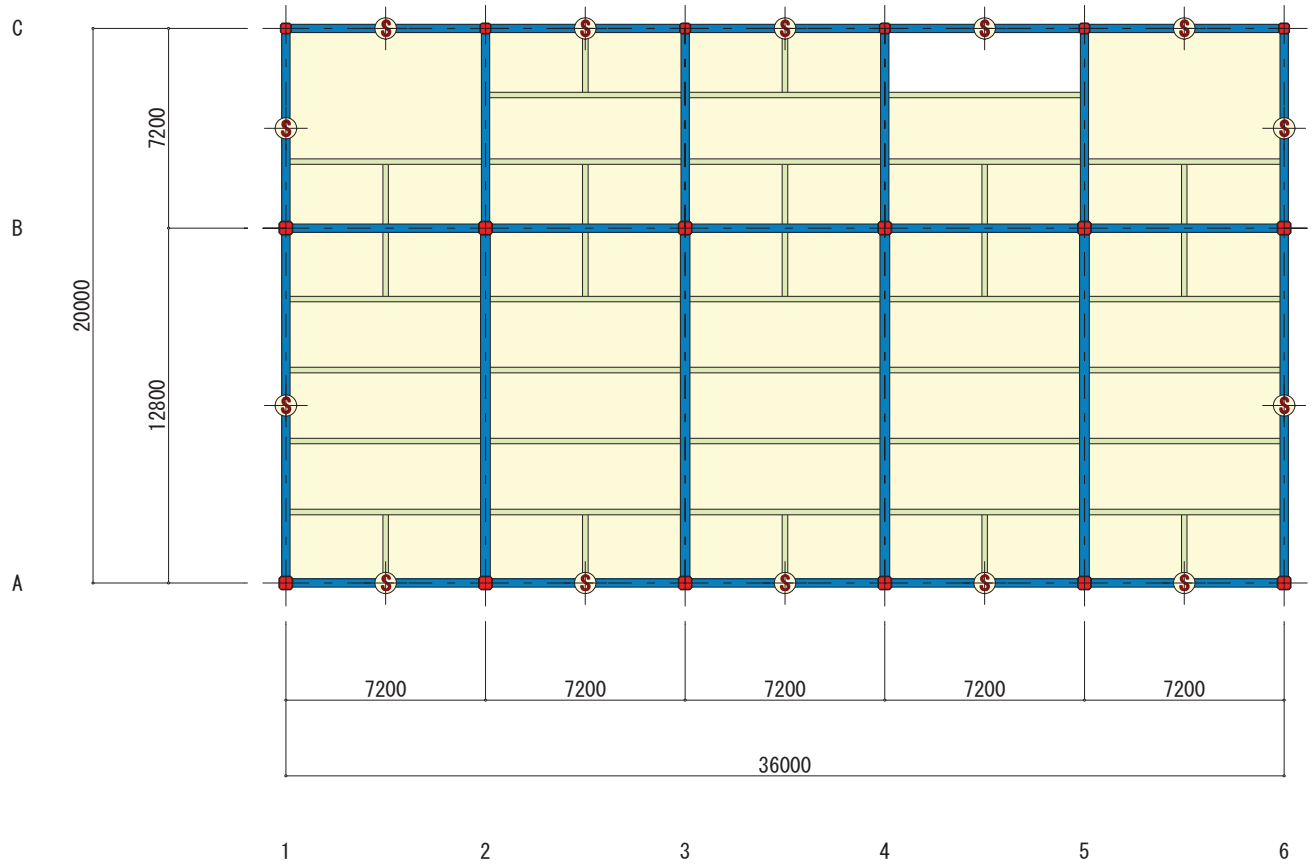

9F 層 (S=1/272)

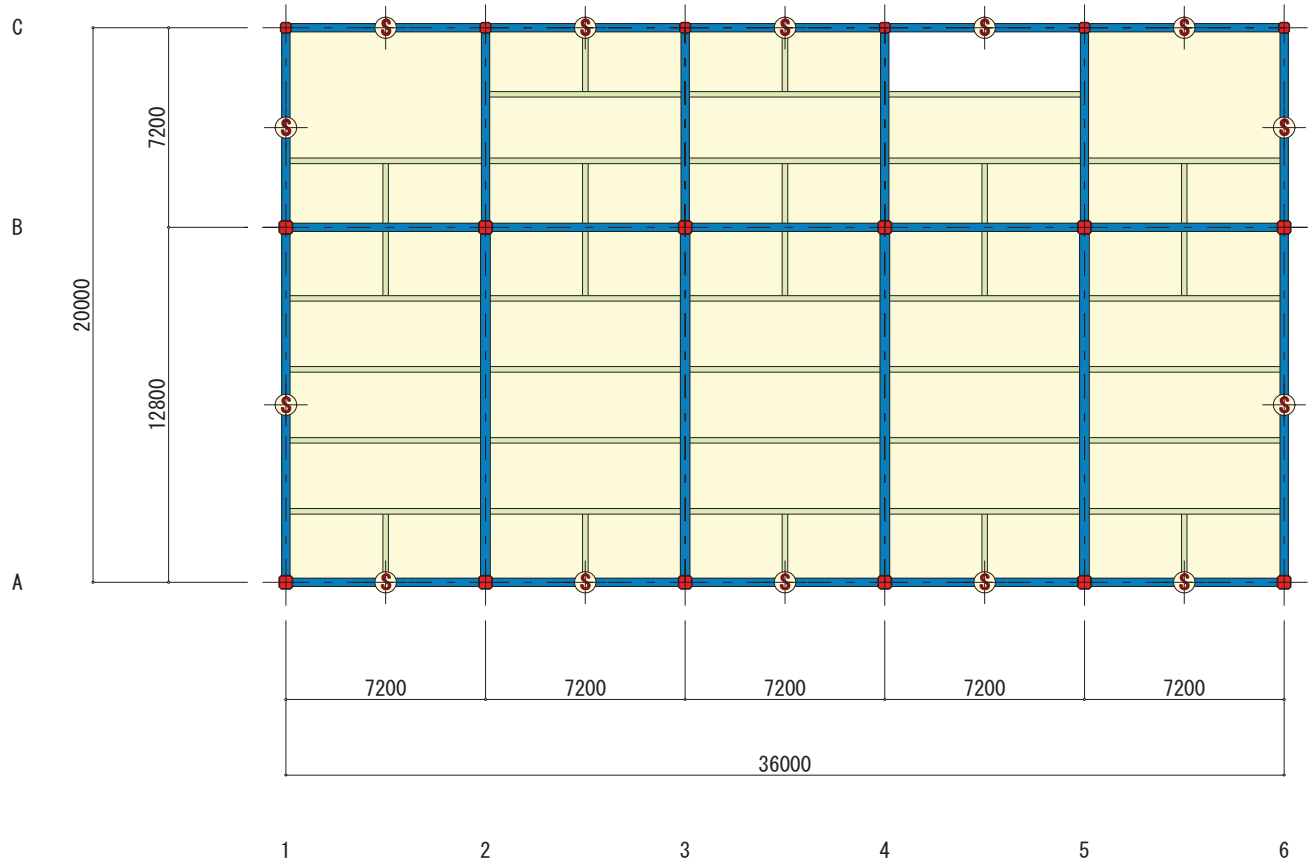

8F 層 (S=1/272)

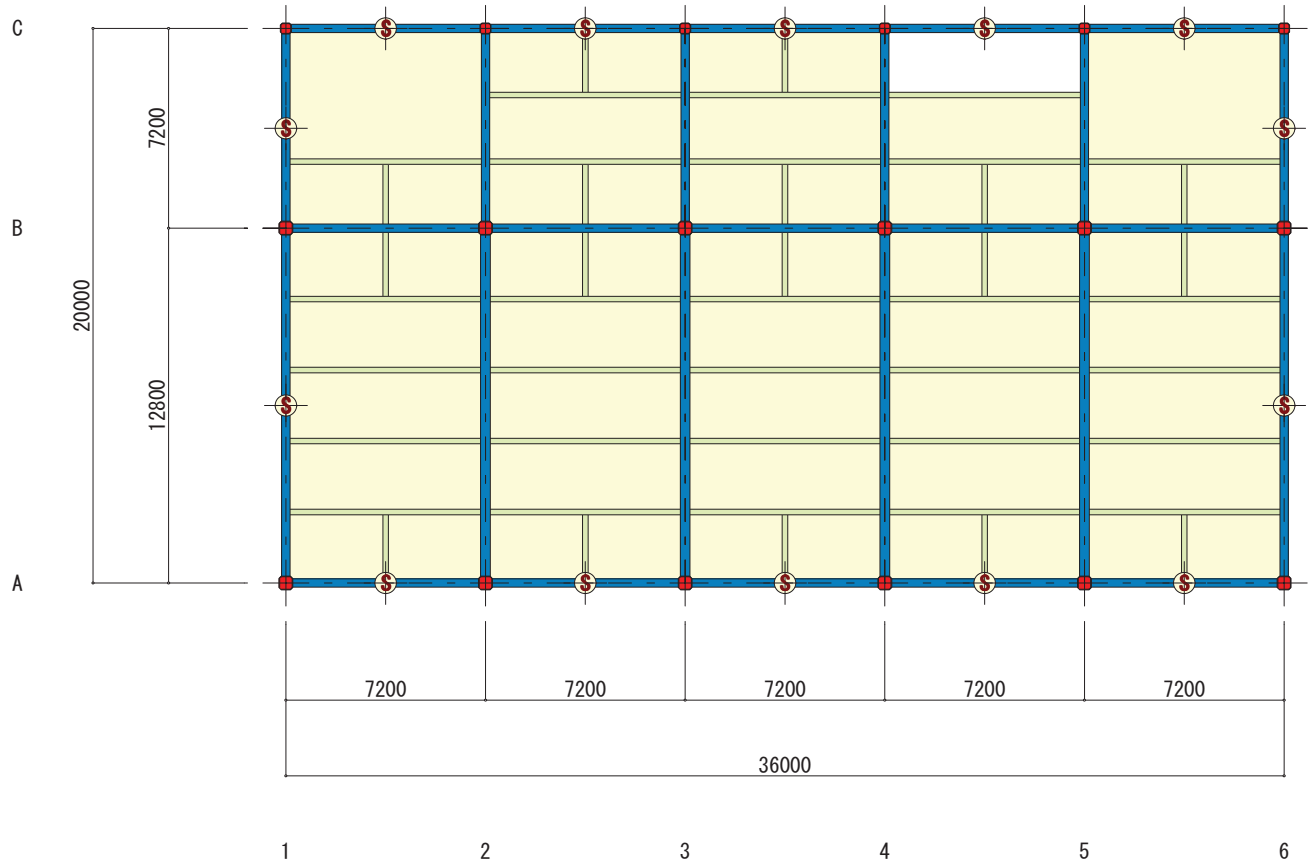

7F 層 (S=1/272)

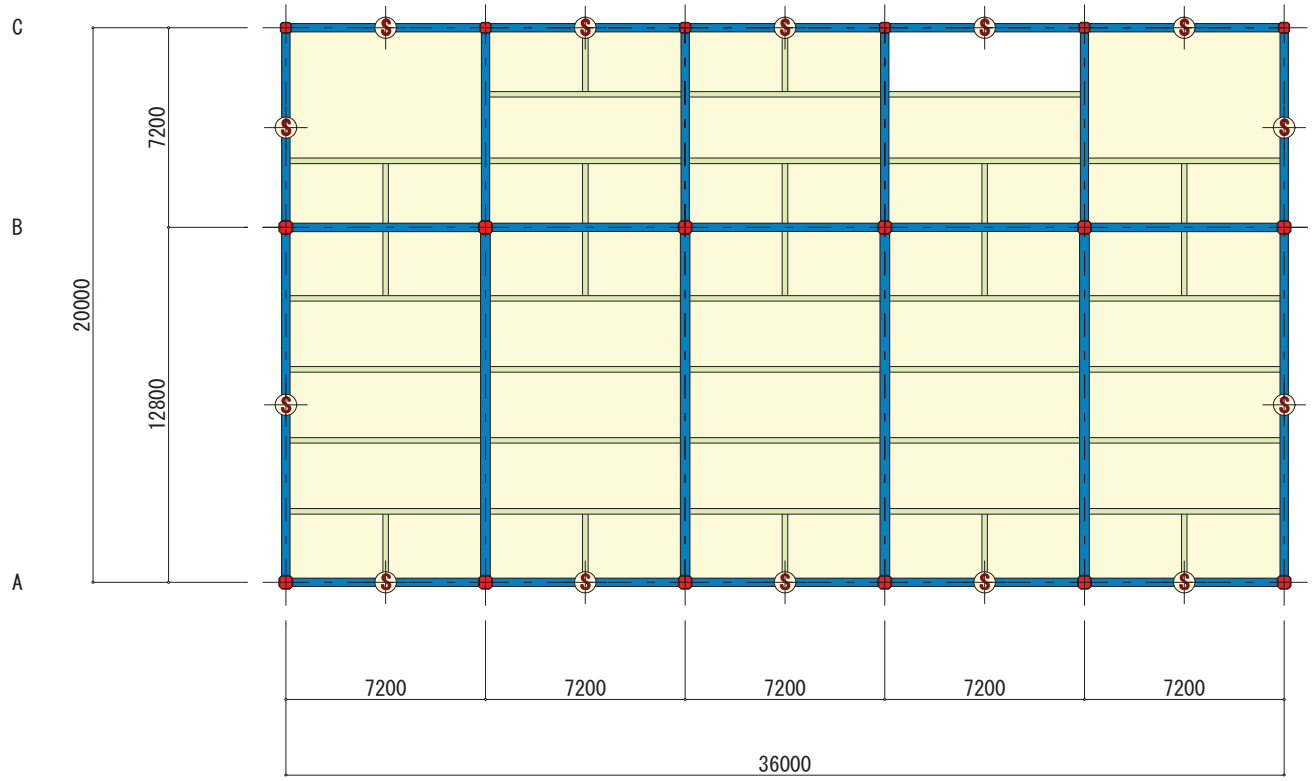

6F 層 (S=1/272)

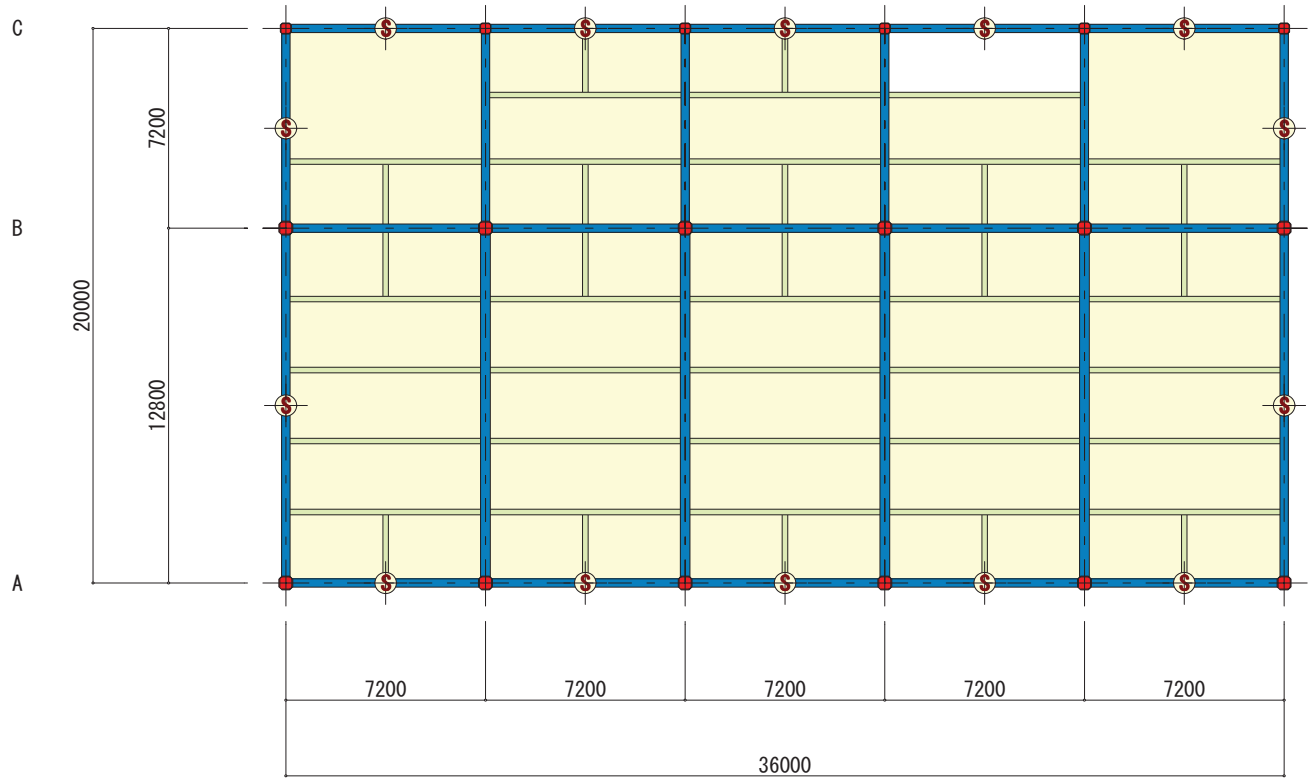

5F 層 (S=1/272)

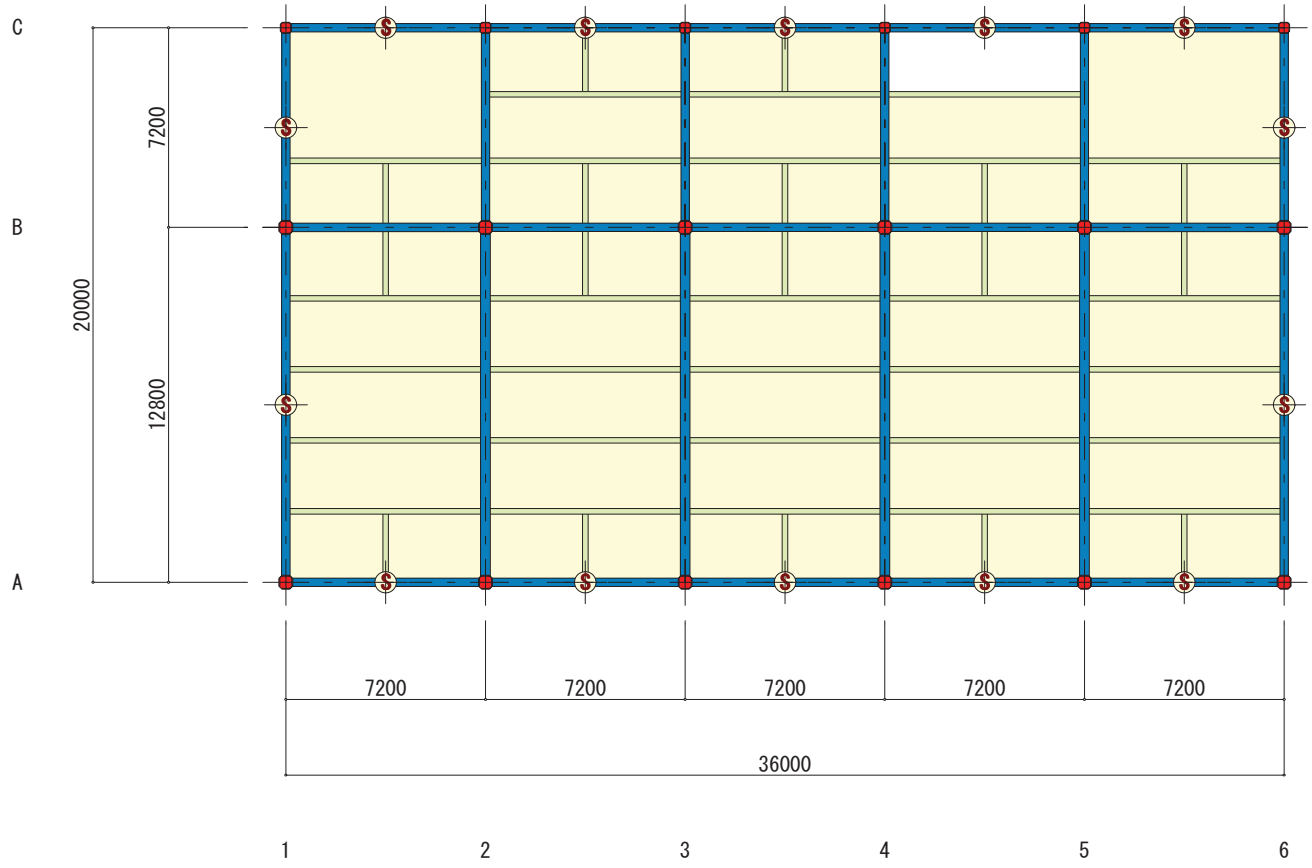

4F 層 (S=1/272)

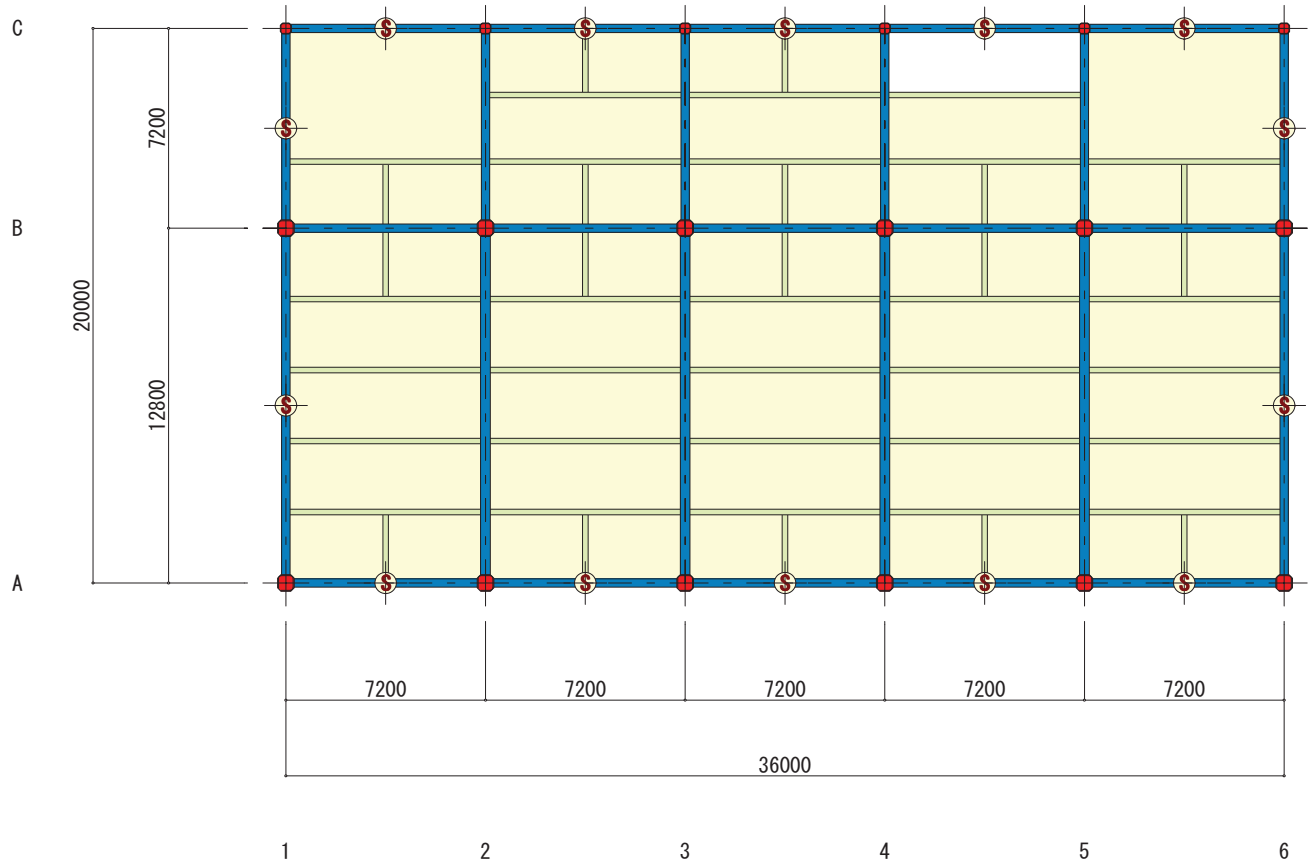

3F 層 (S=1/272)

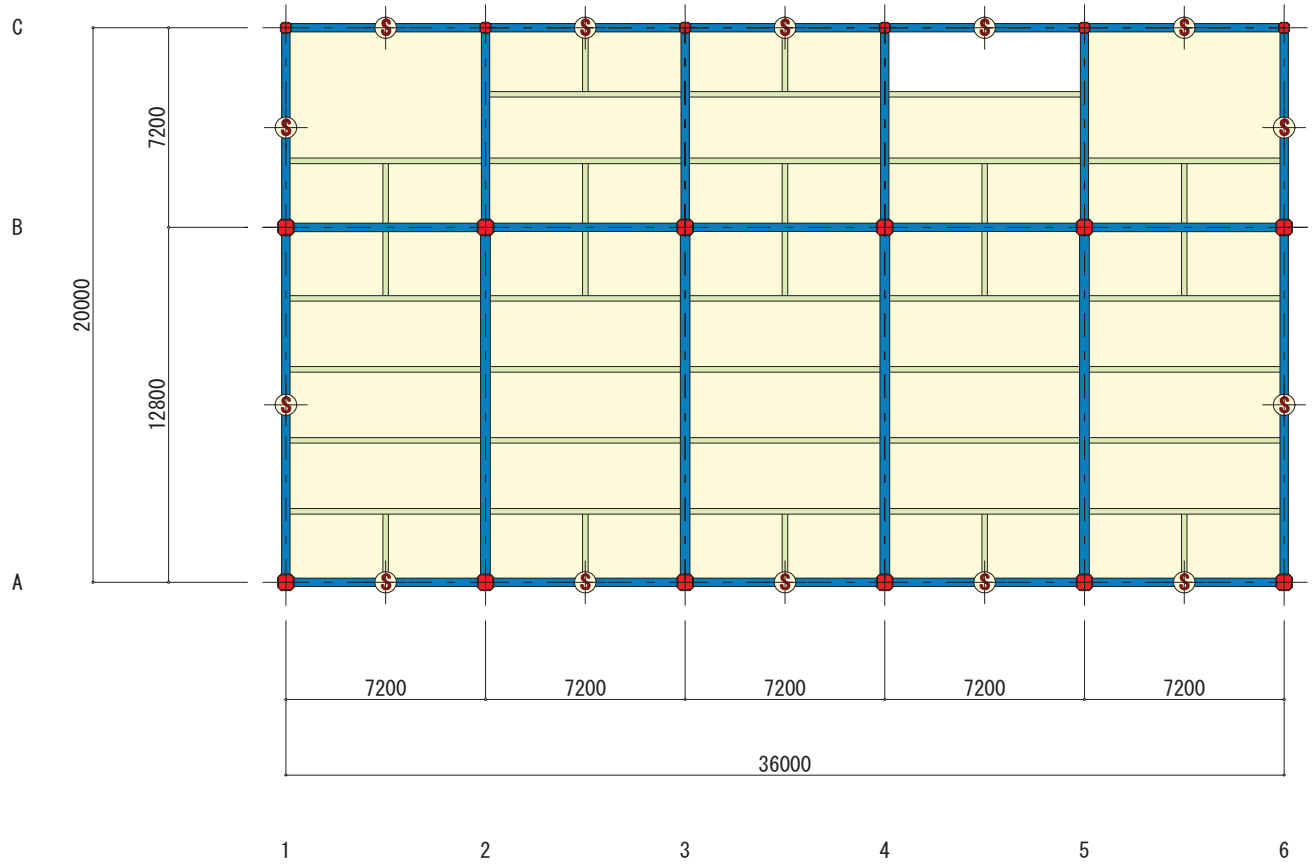

2F 層 (S=1/272)

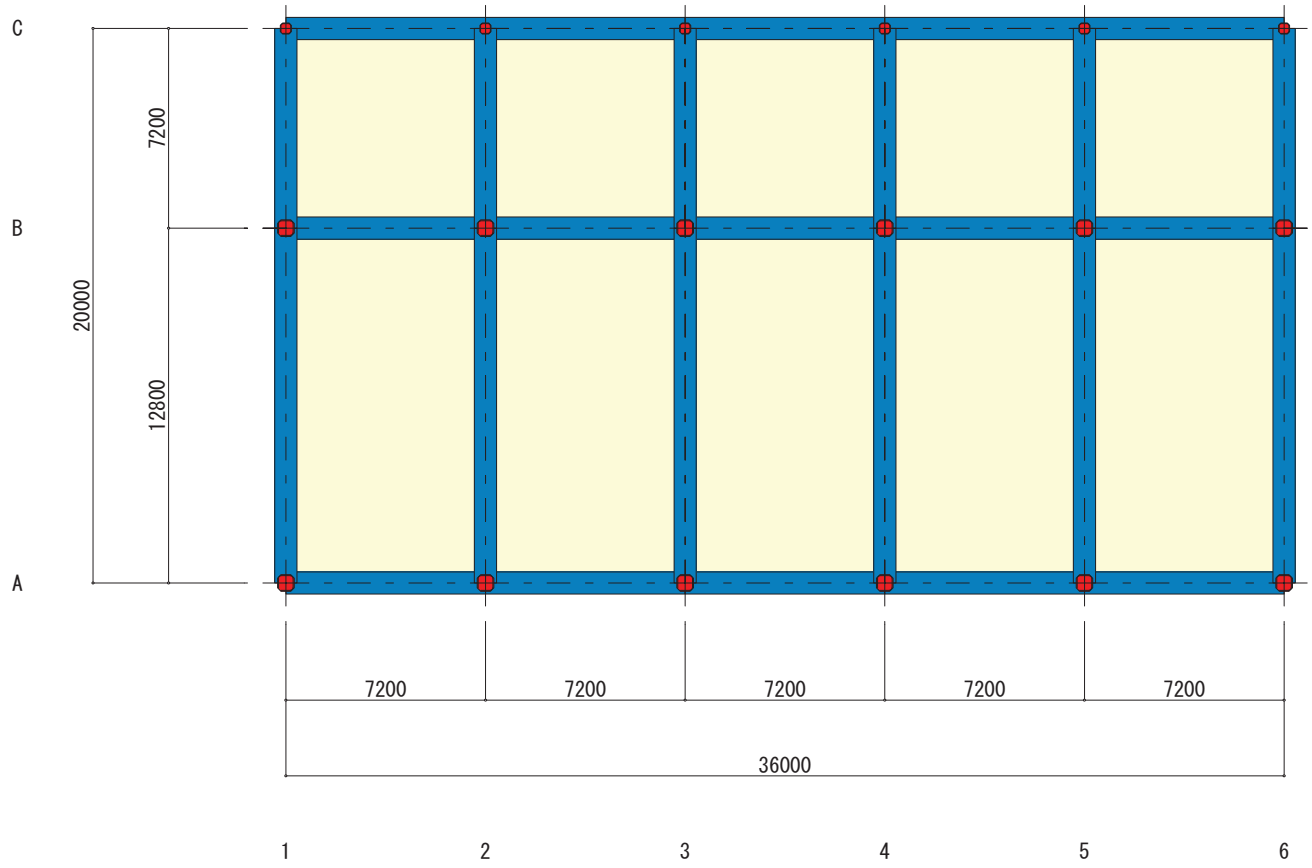

1F 層 (S=1/272)

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ（kN, m, kNm, kN/m, kN/m2）					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
9F	B	4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
4F	A	4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4　モデル化

I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向(基準軸との角度)	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0 (cm)
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

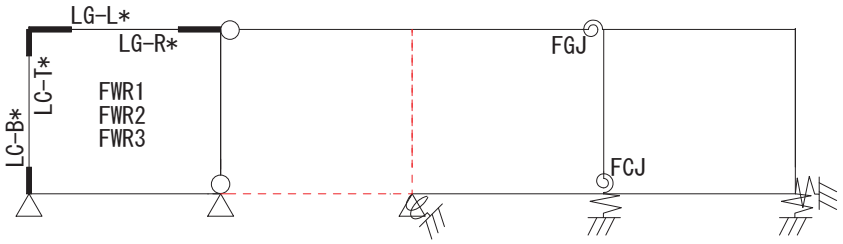

支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　　(kN･m/rad)

　　：ダミーばり
　　ダミー柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

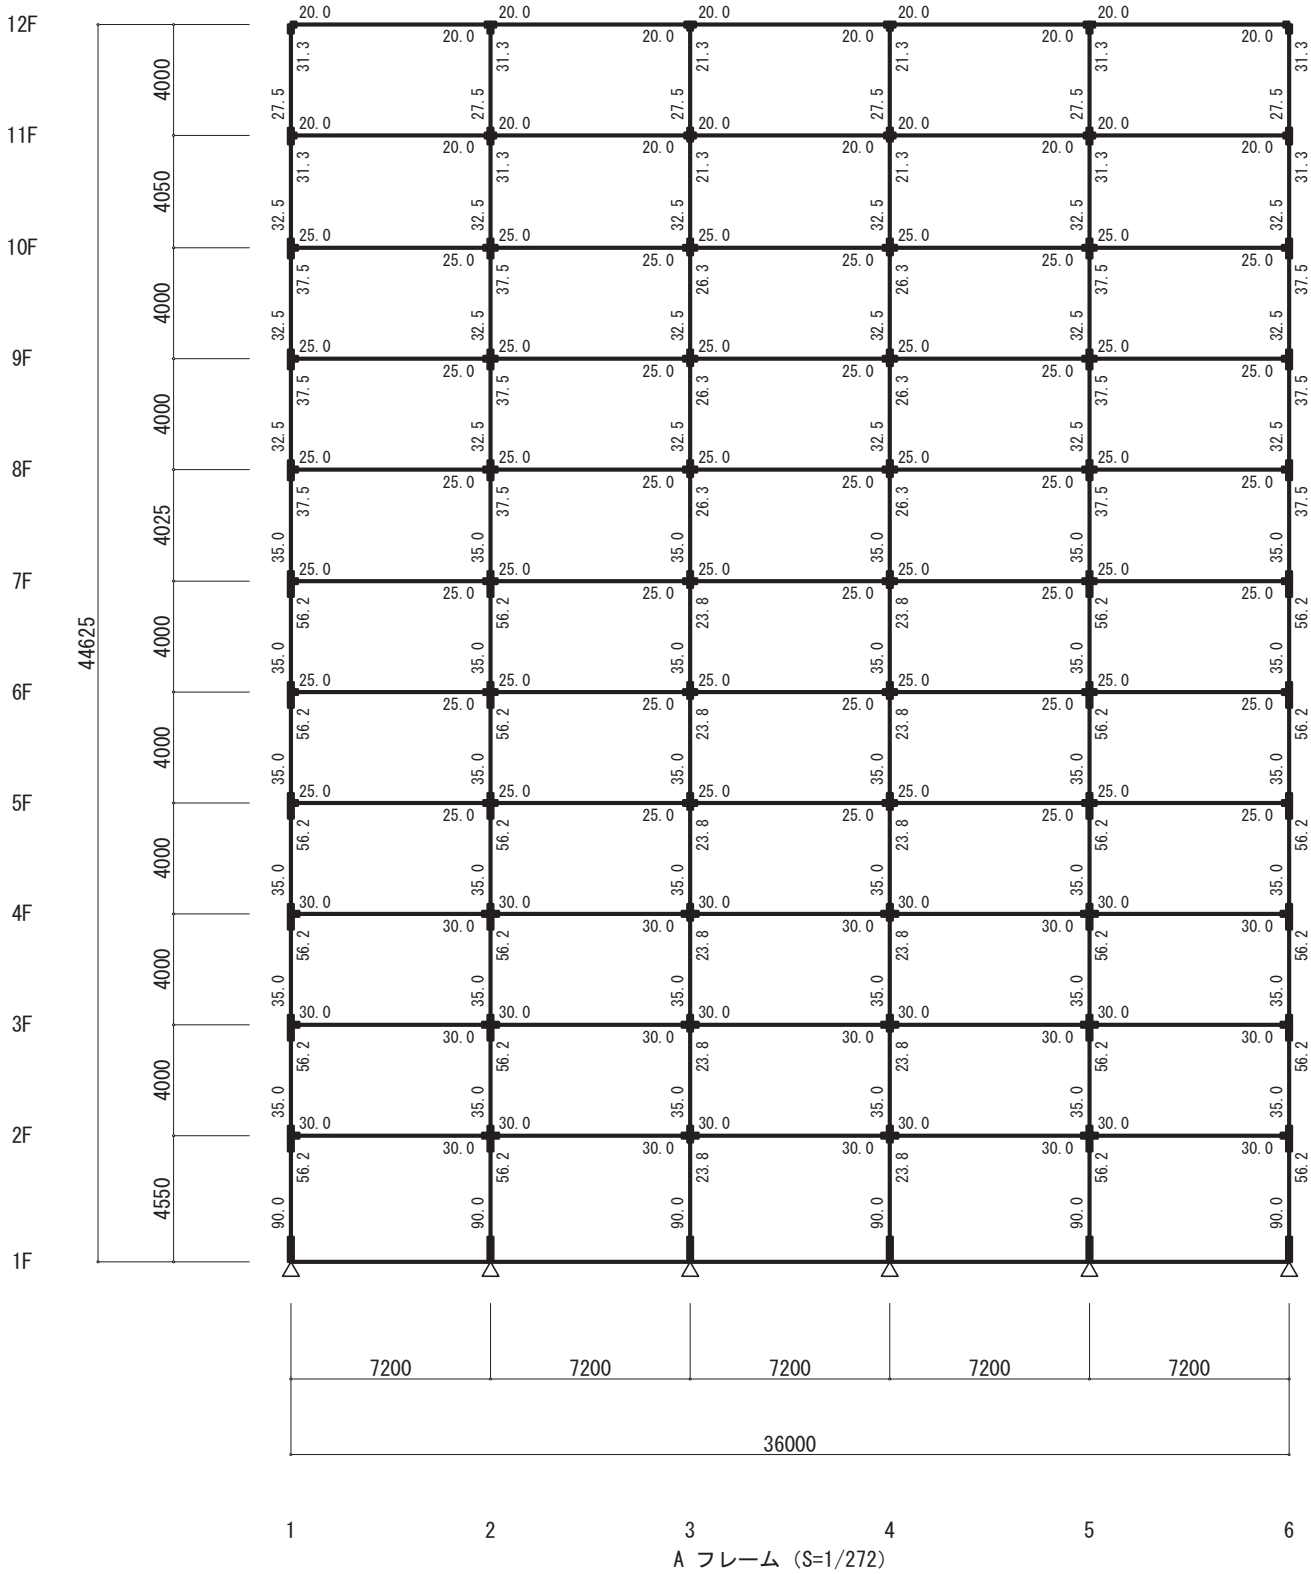
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

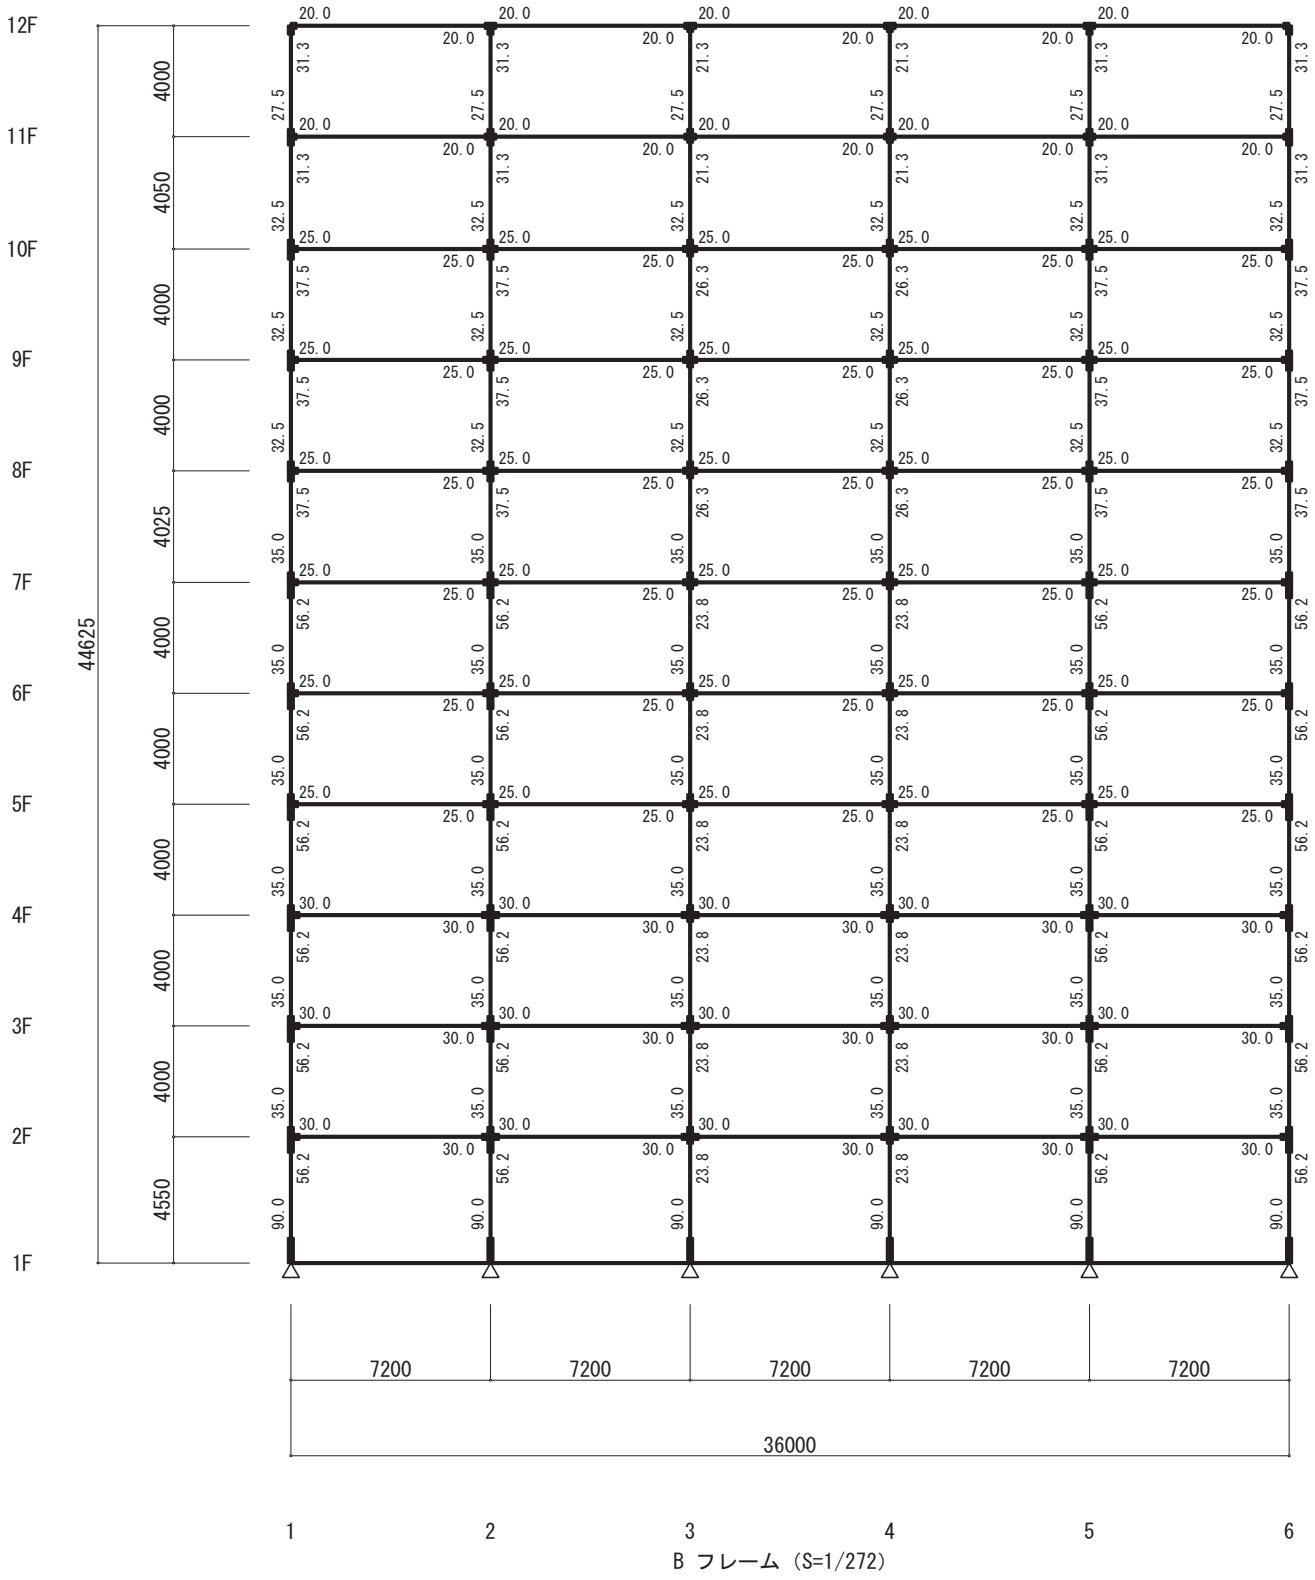
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

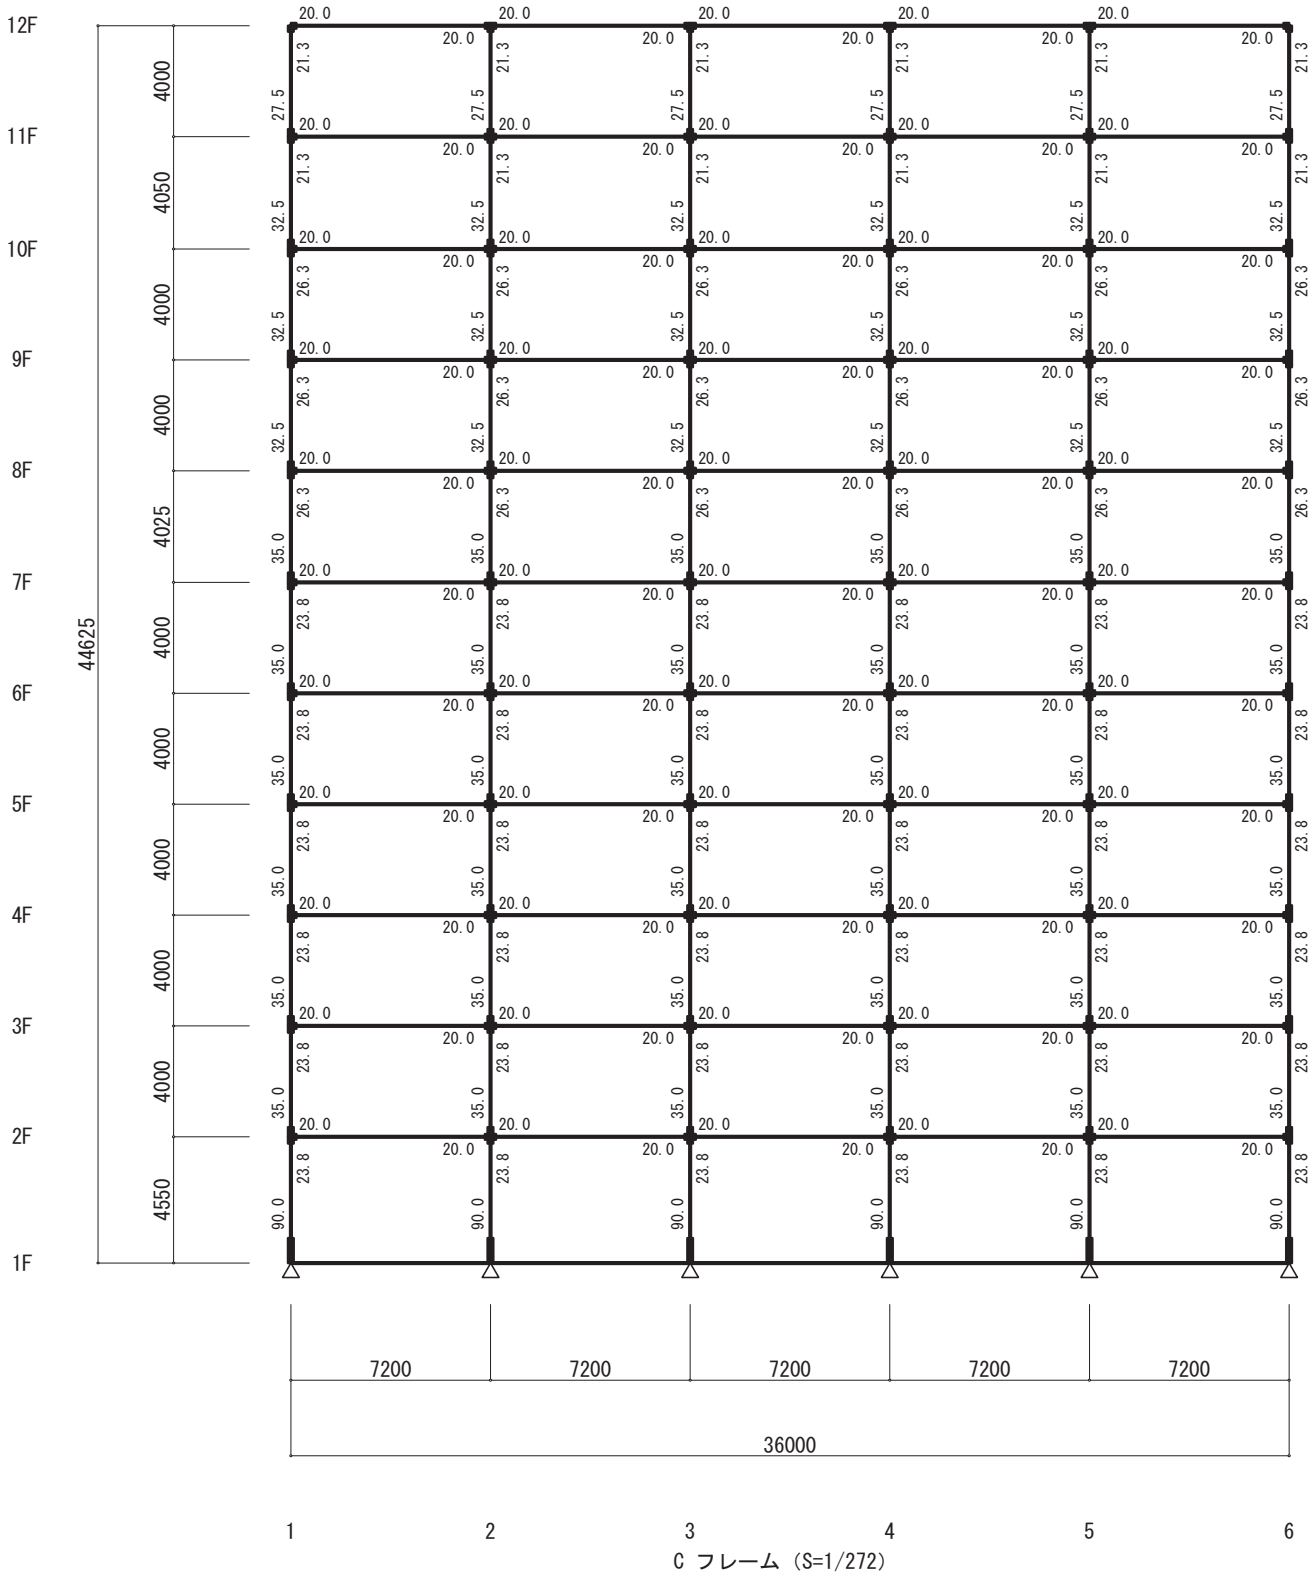
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

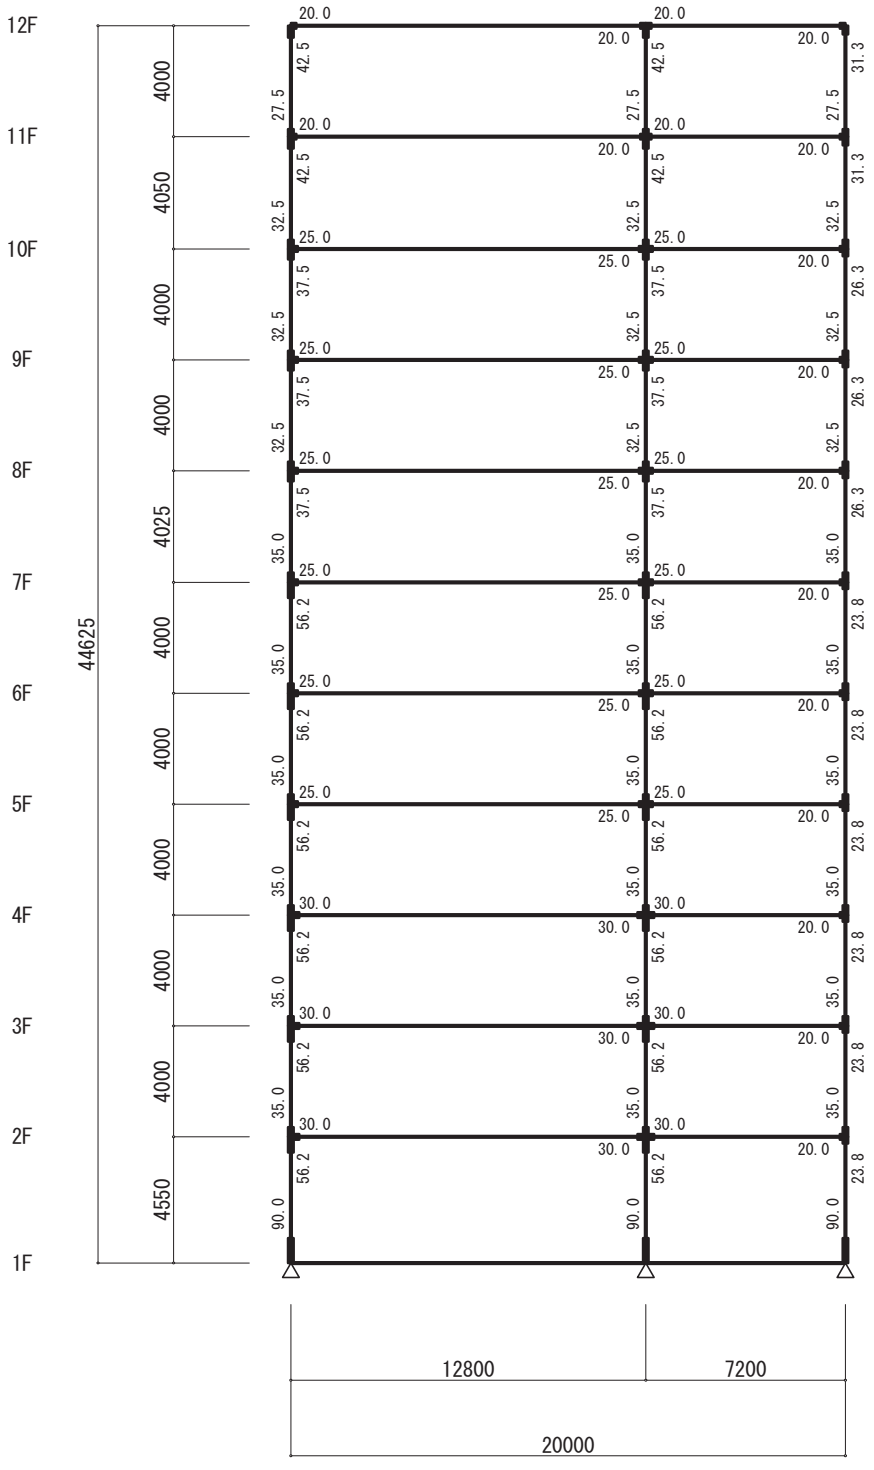
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

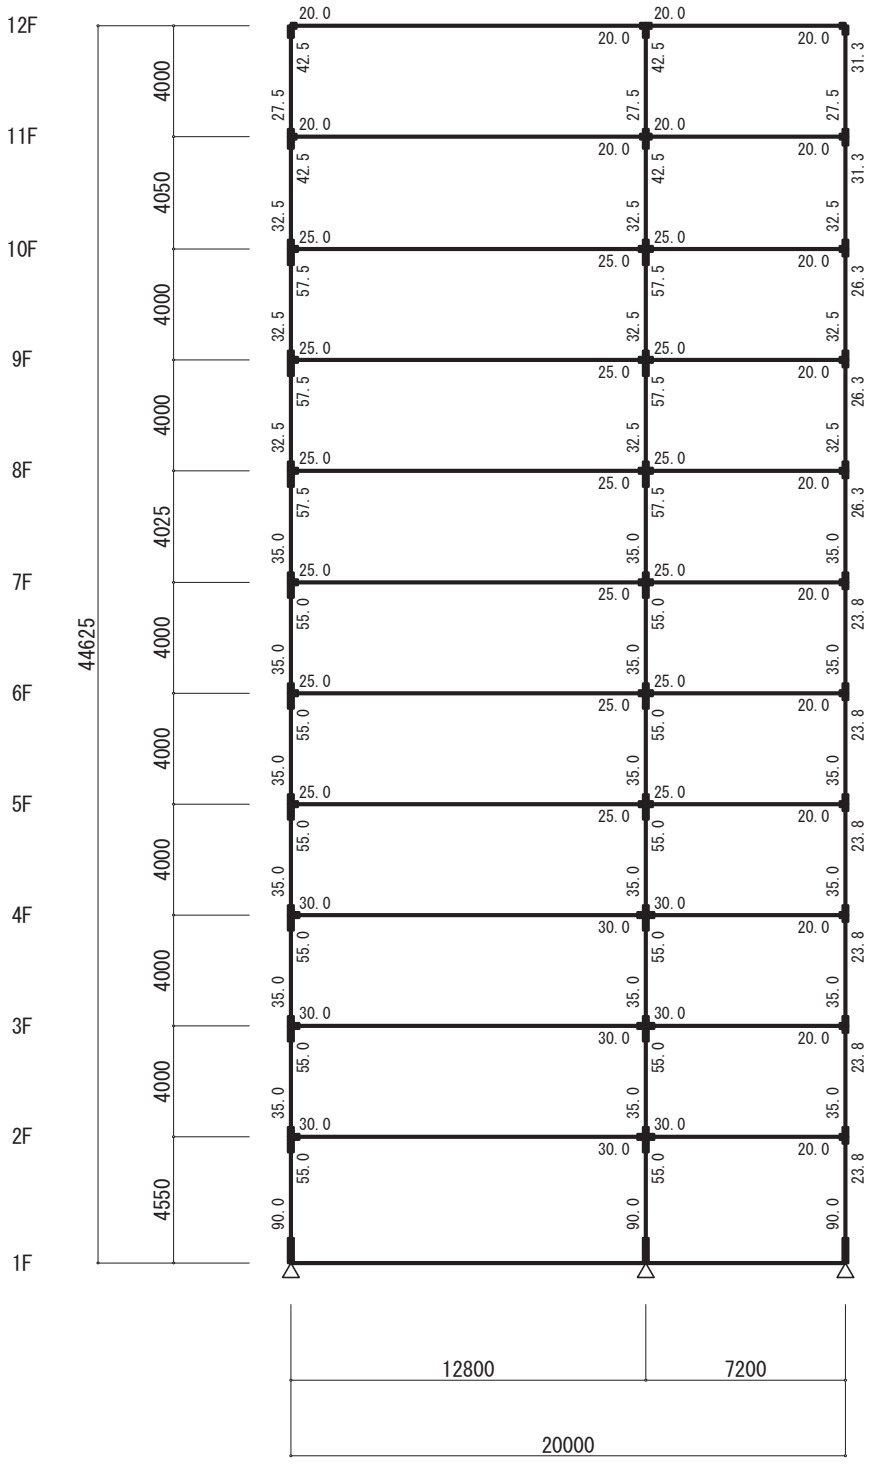
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

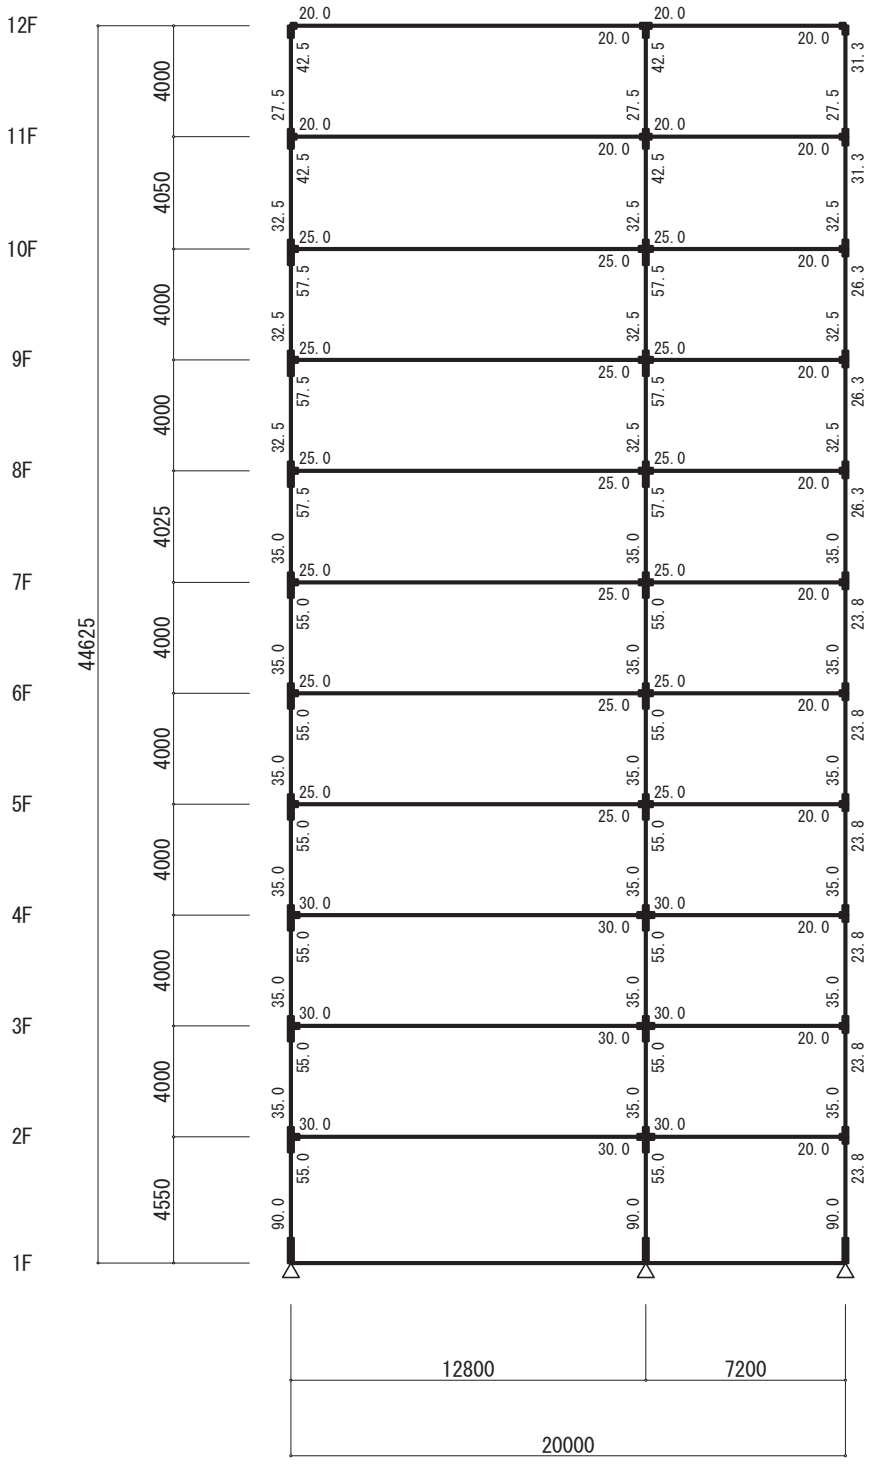
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

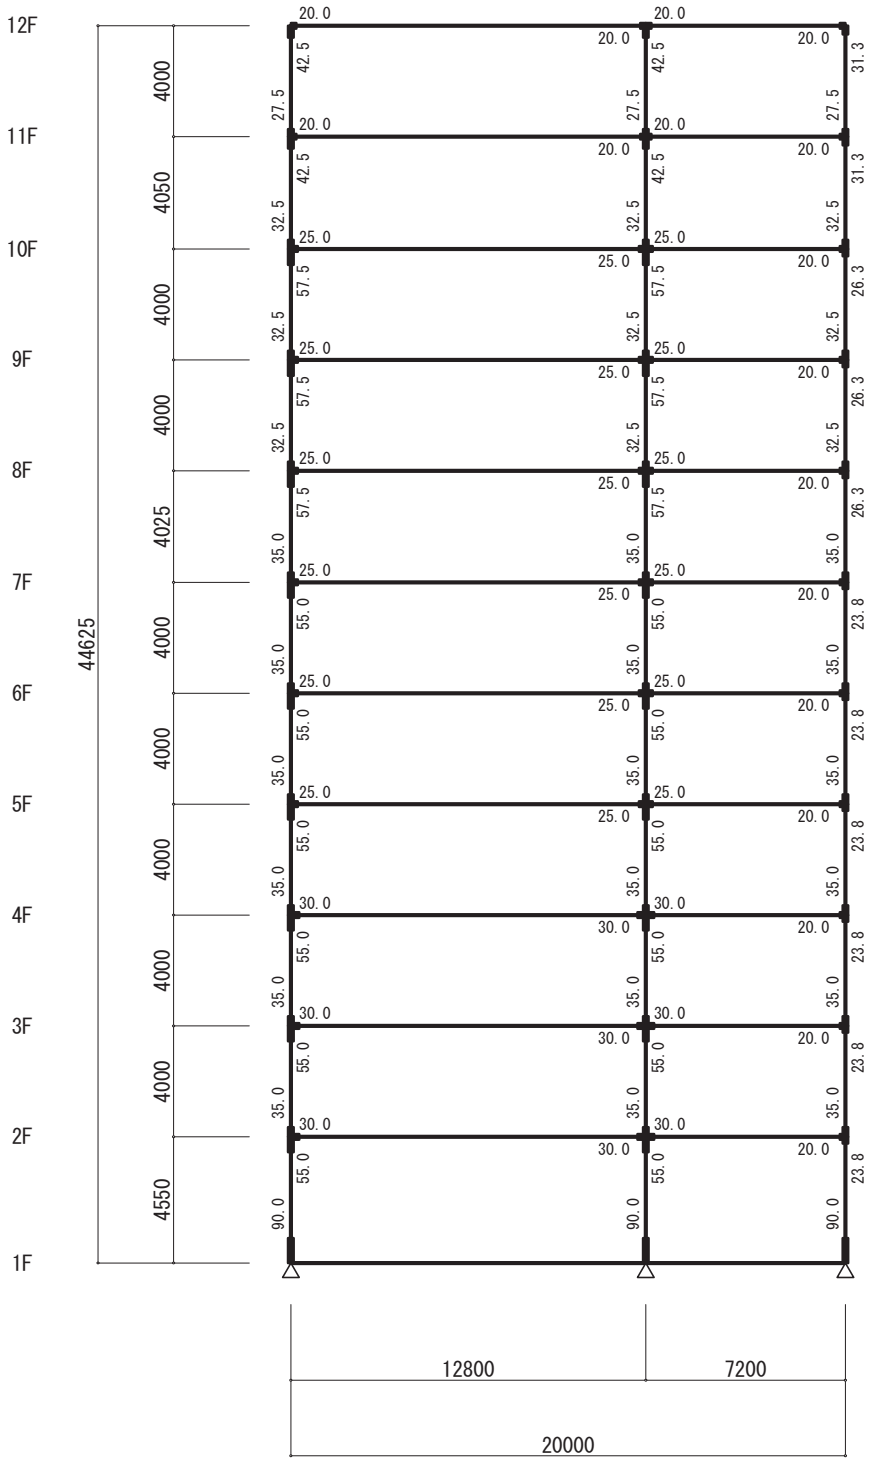
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

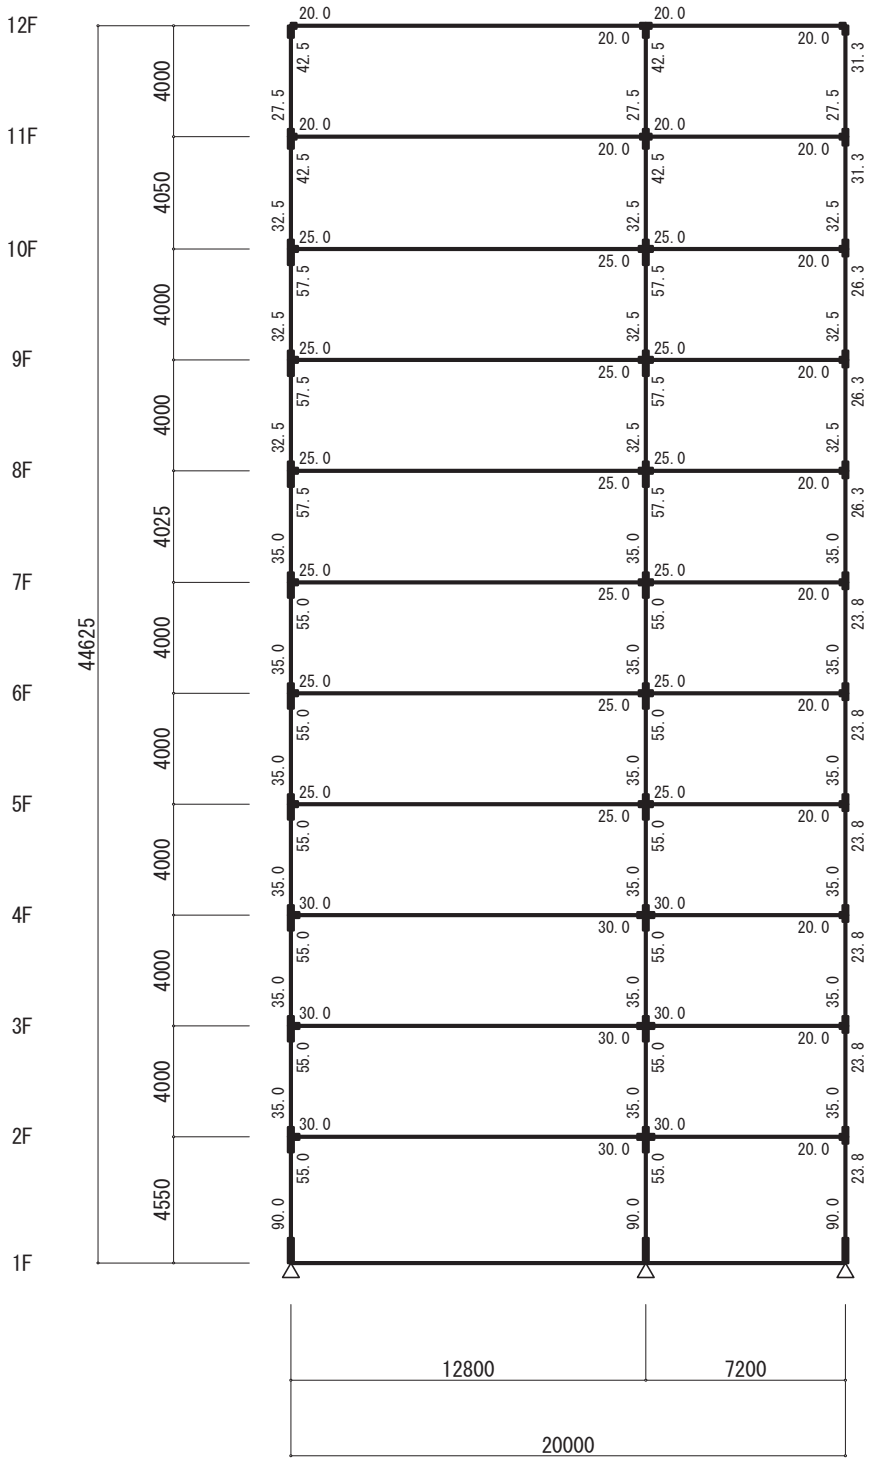
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

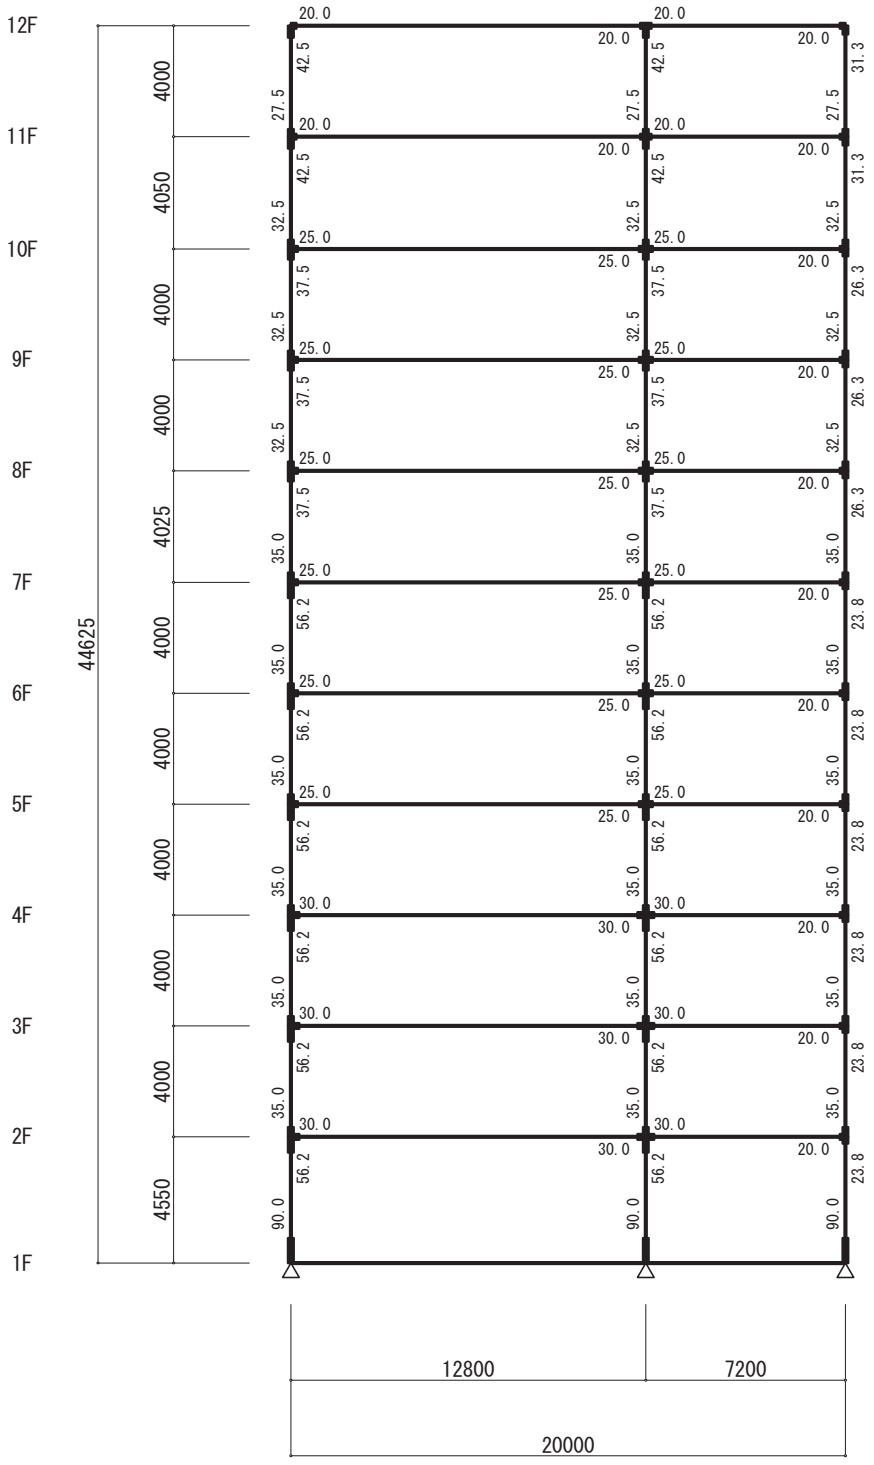

6 フレーム（S=1/272）

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

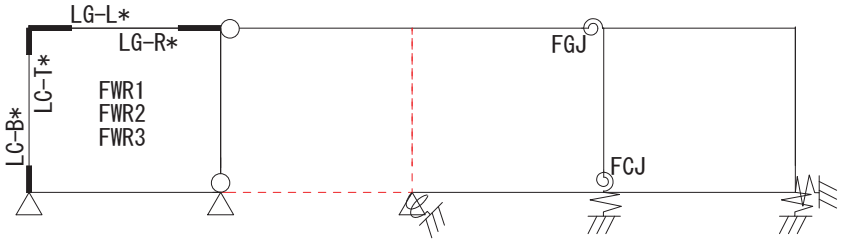

支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)

　　：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

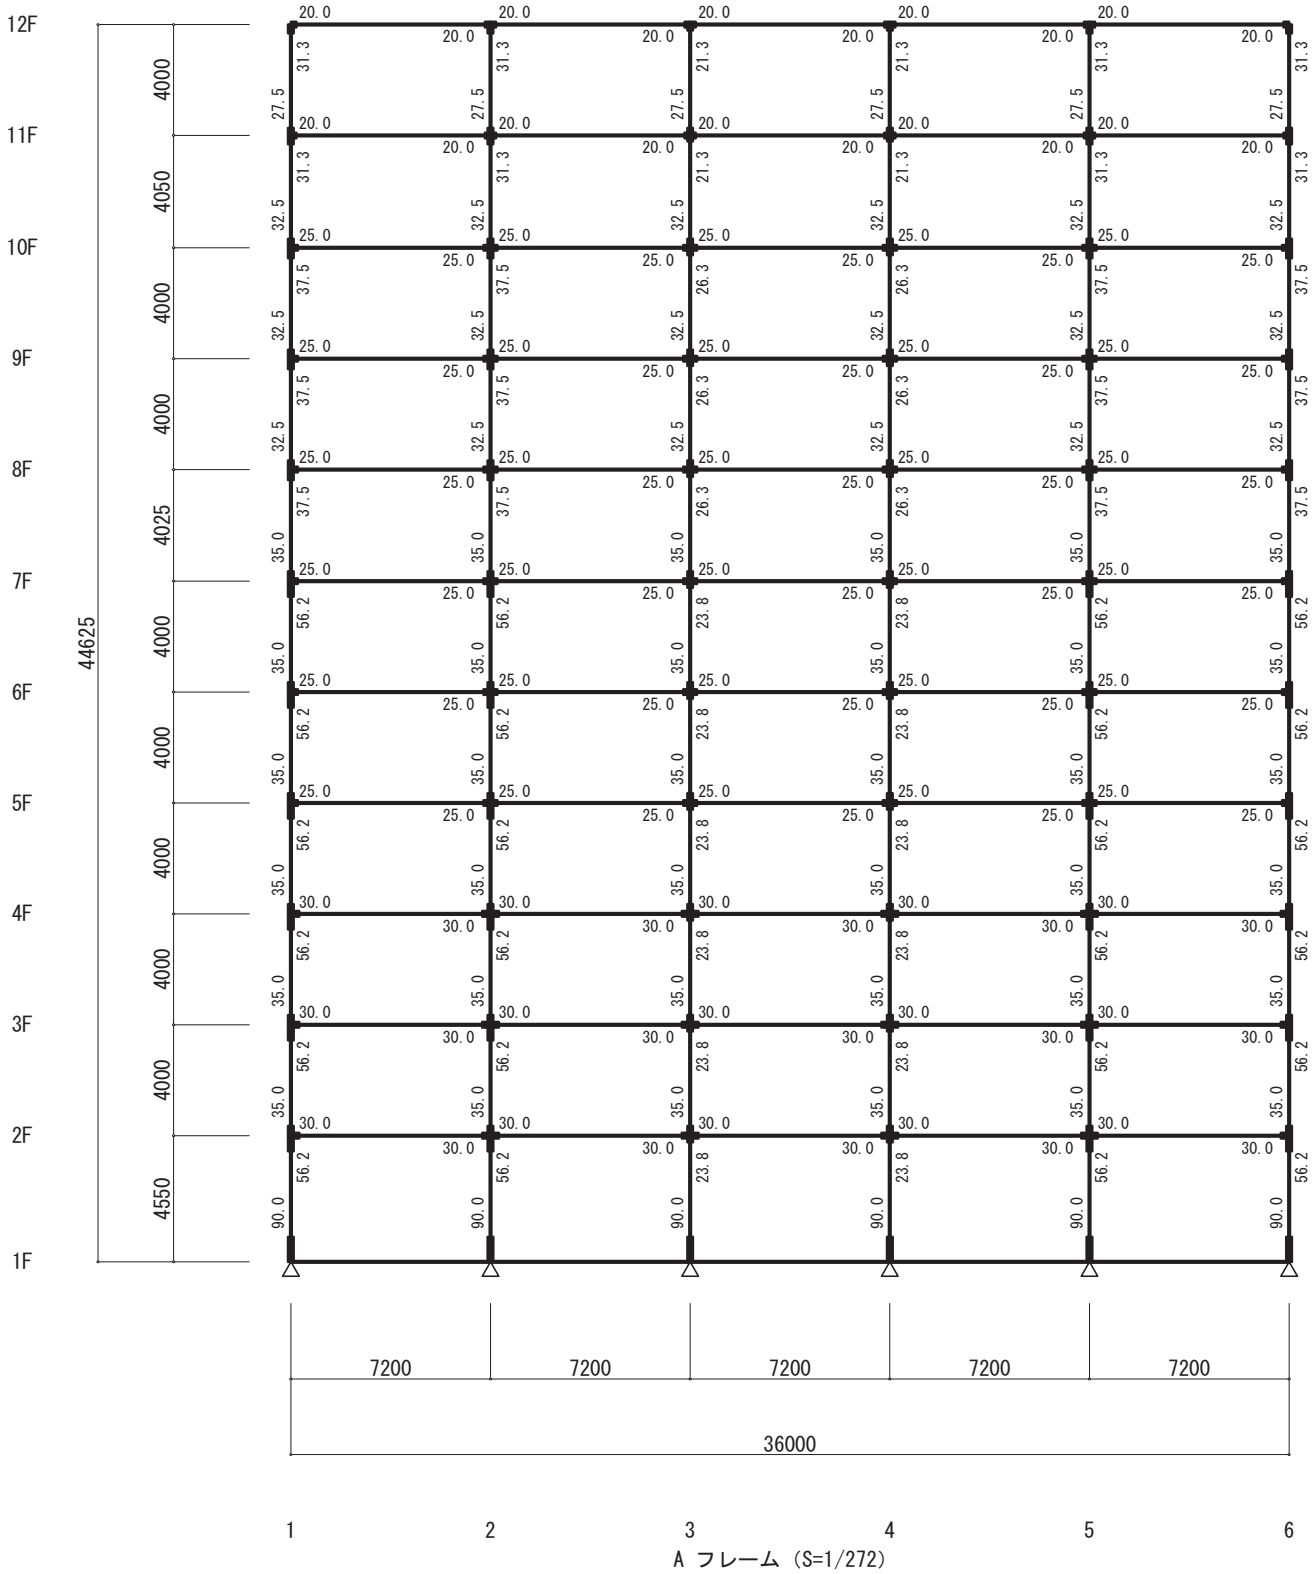
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

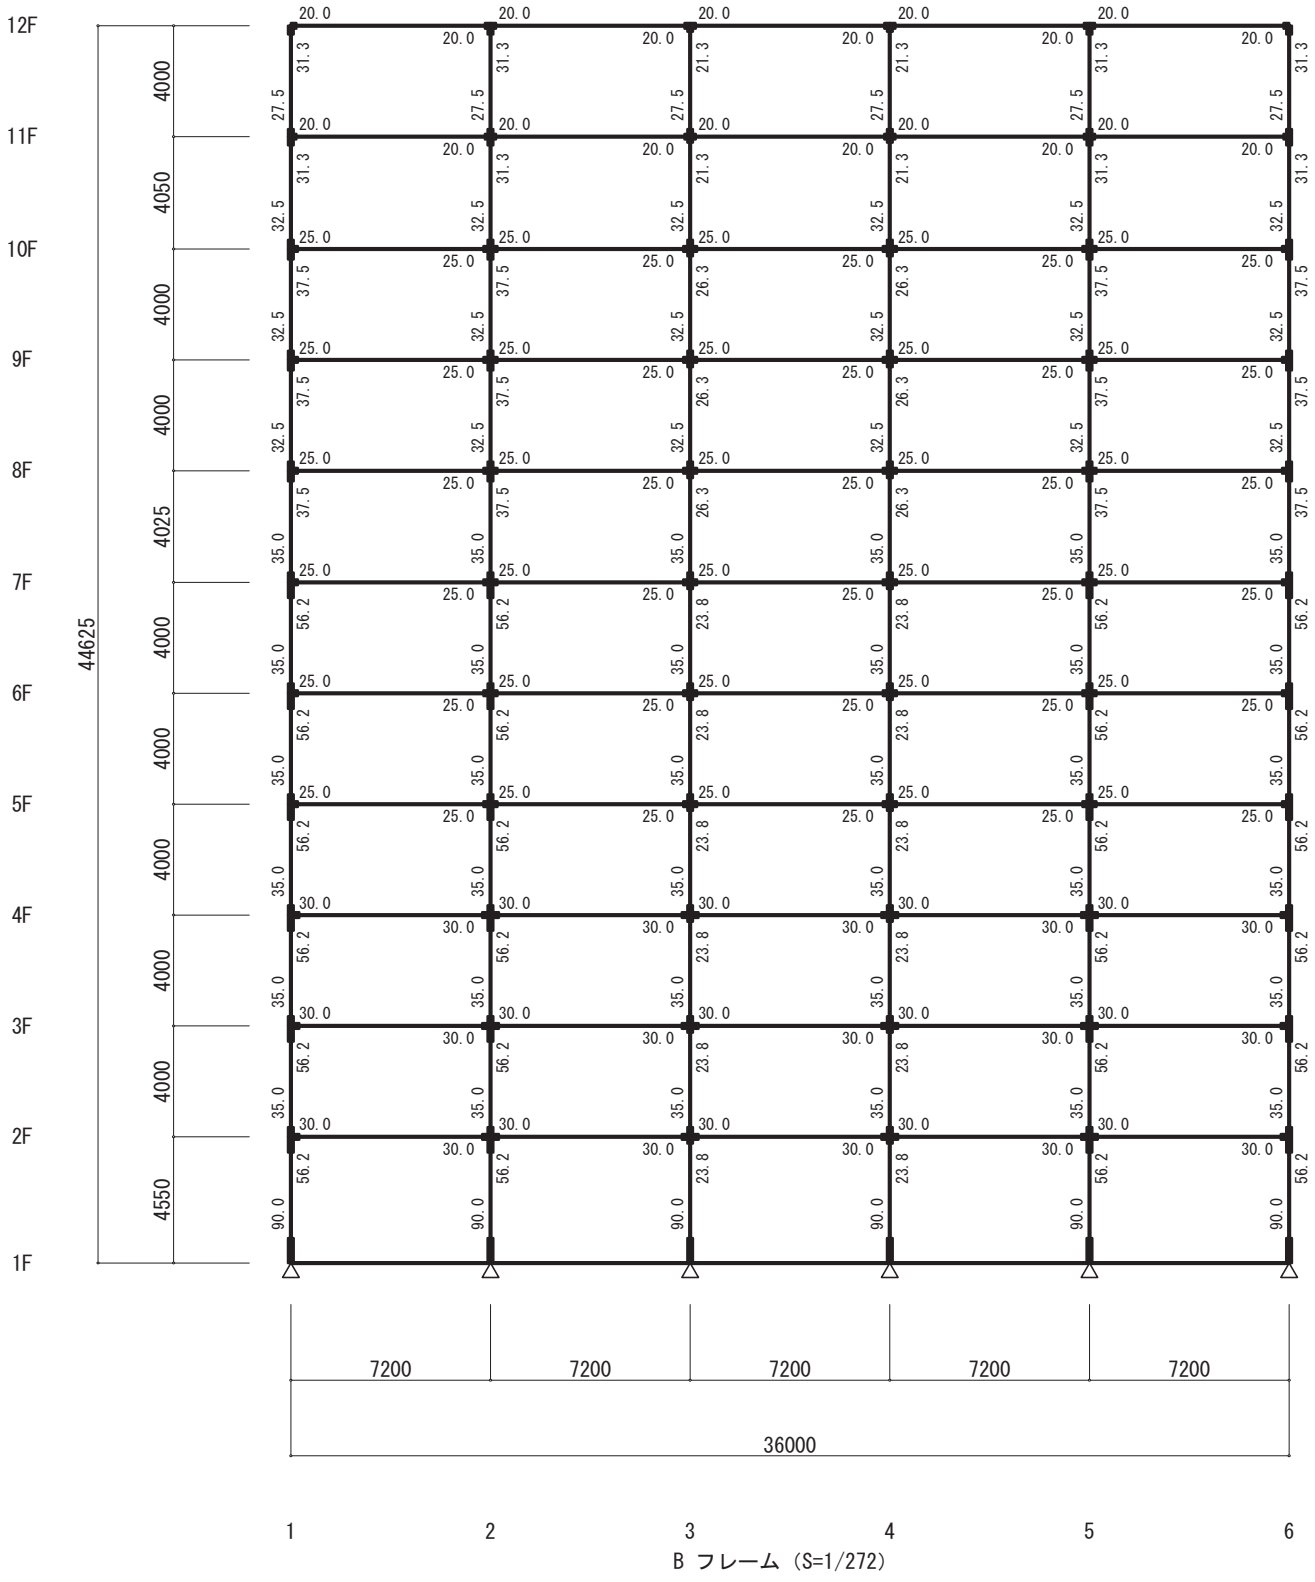
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

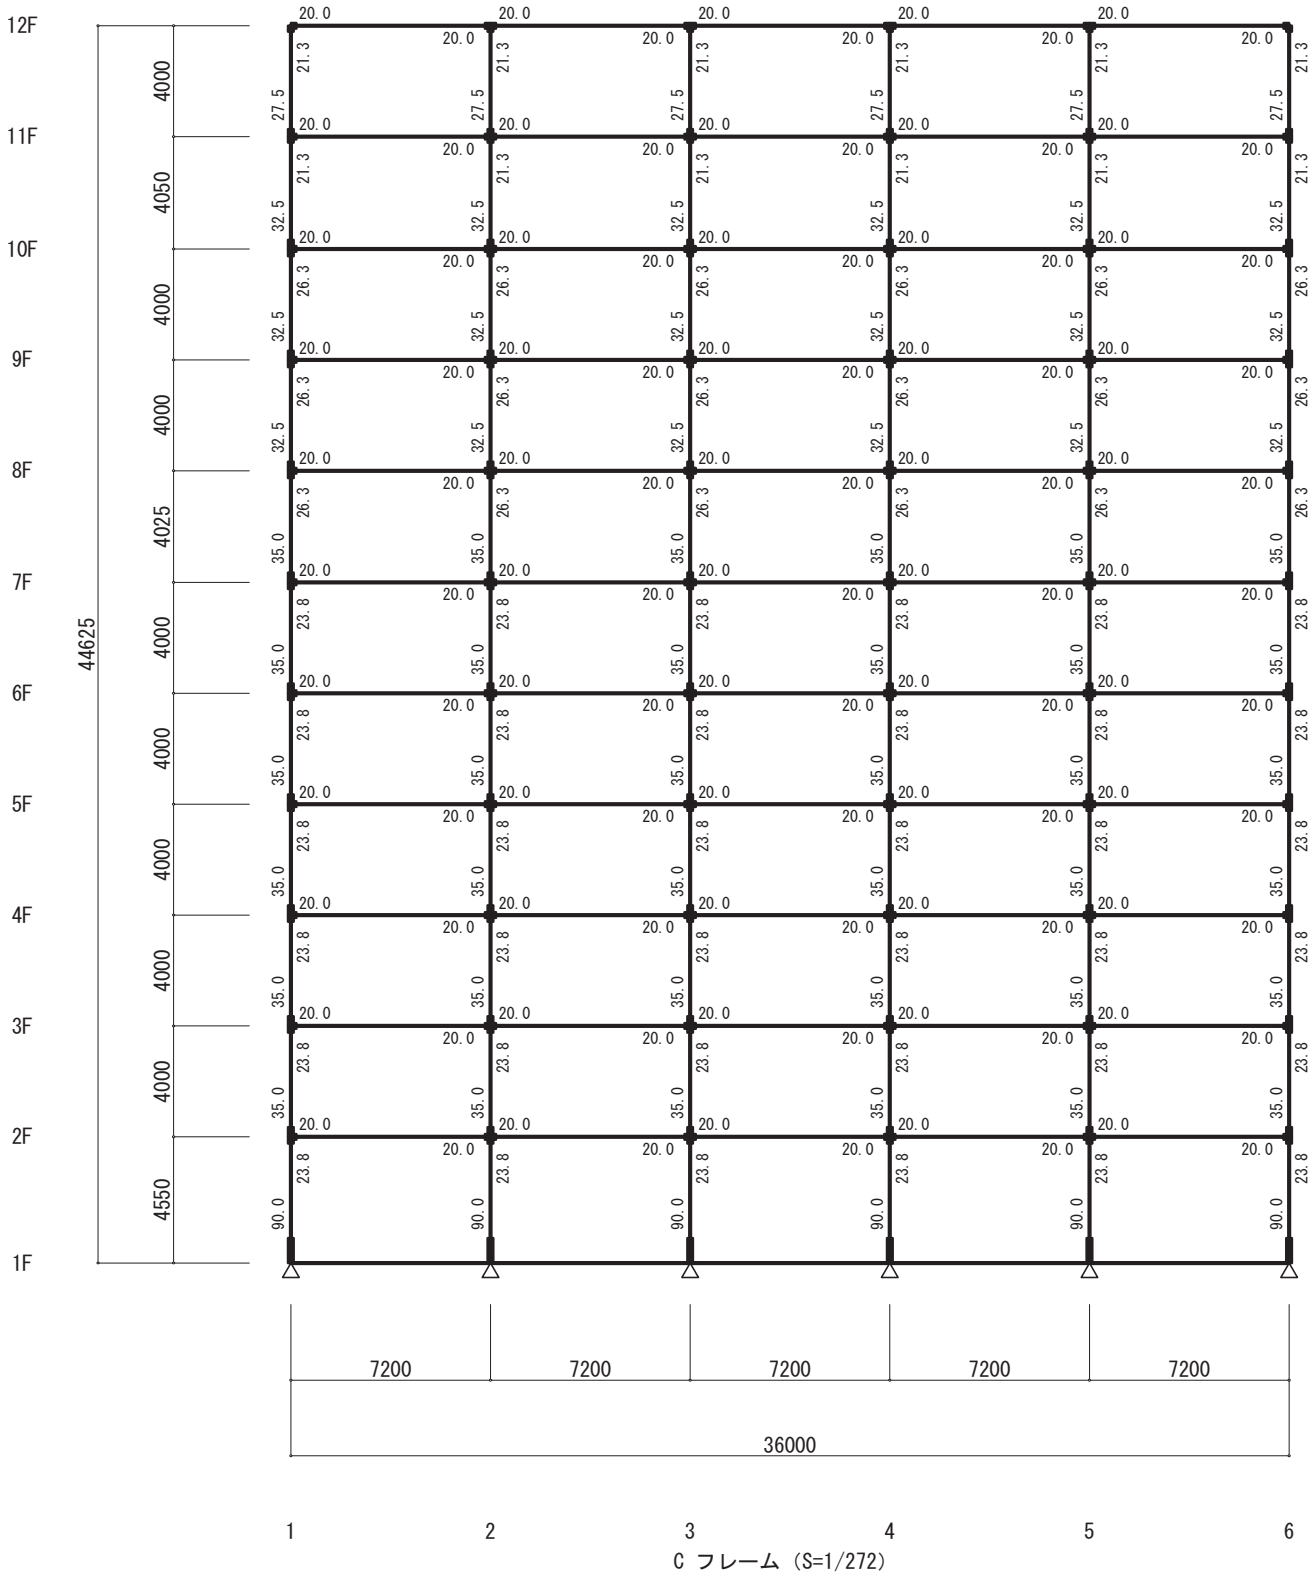
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

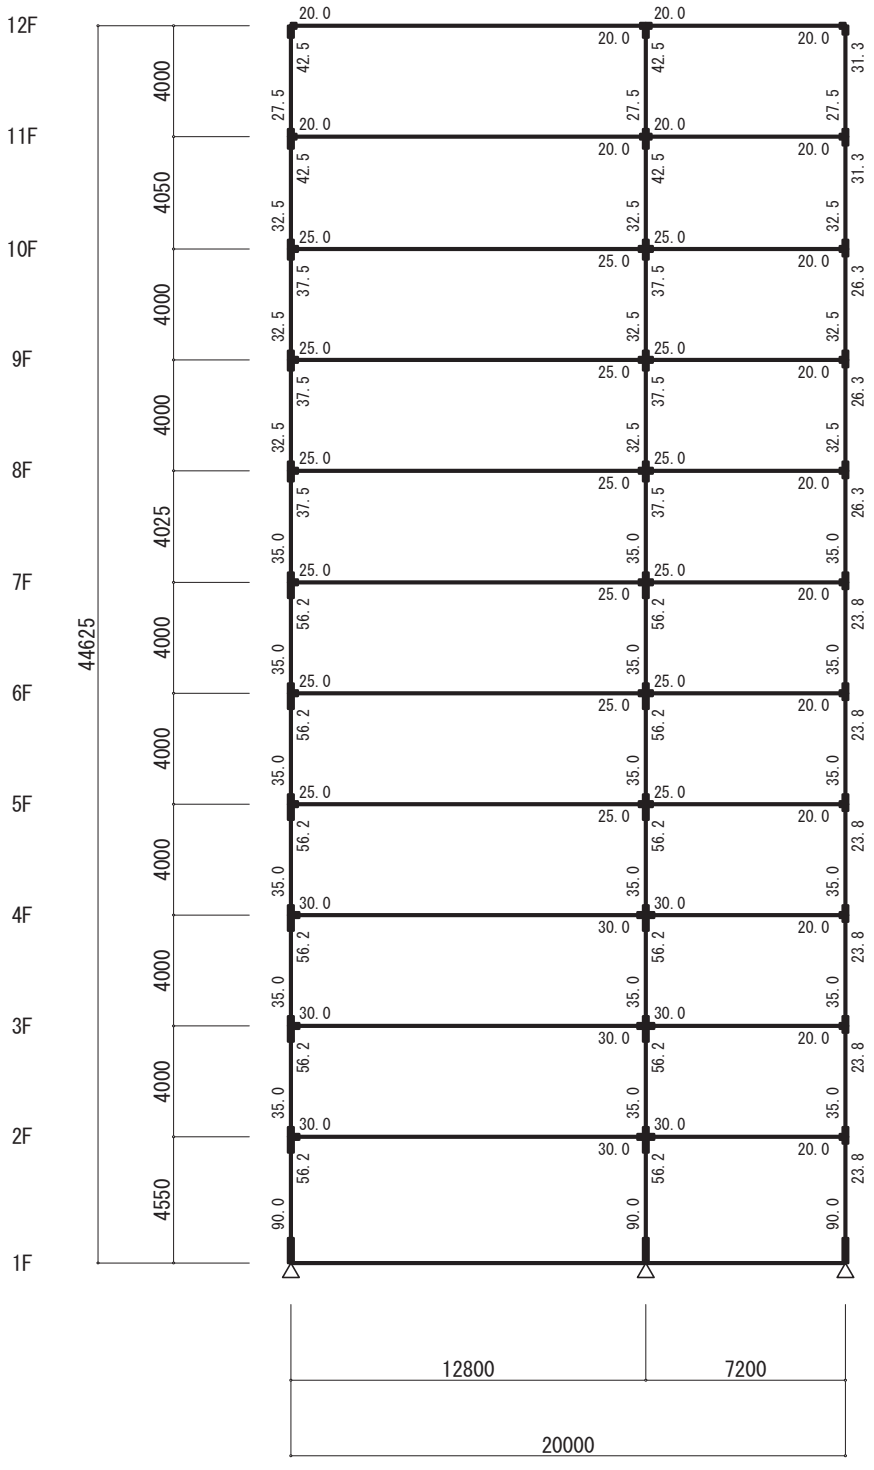
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

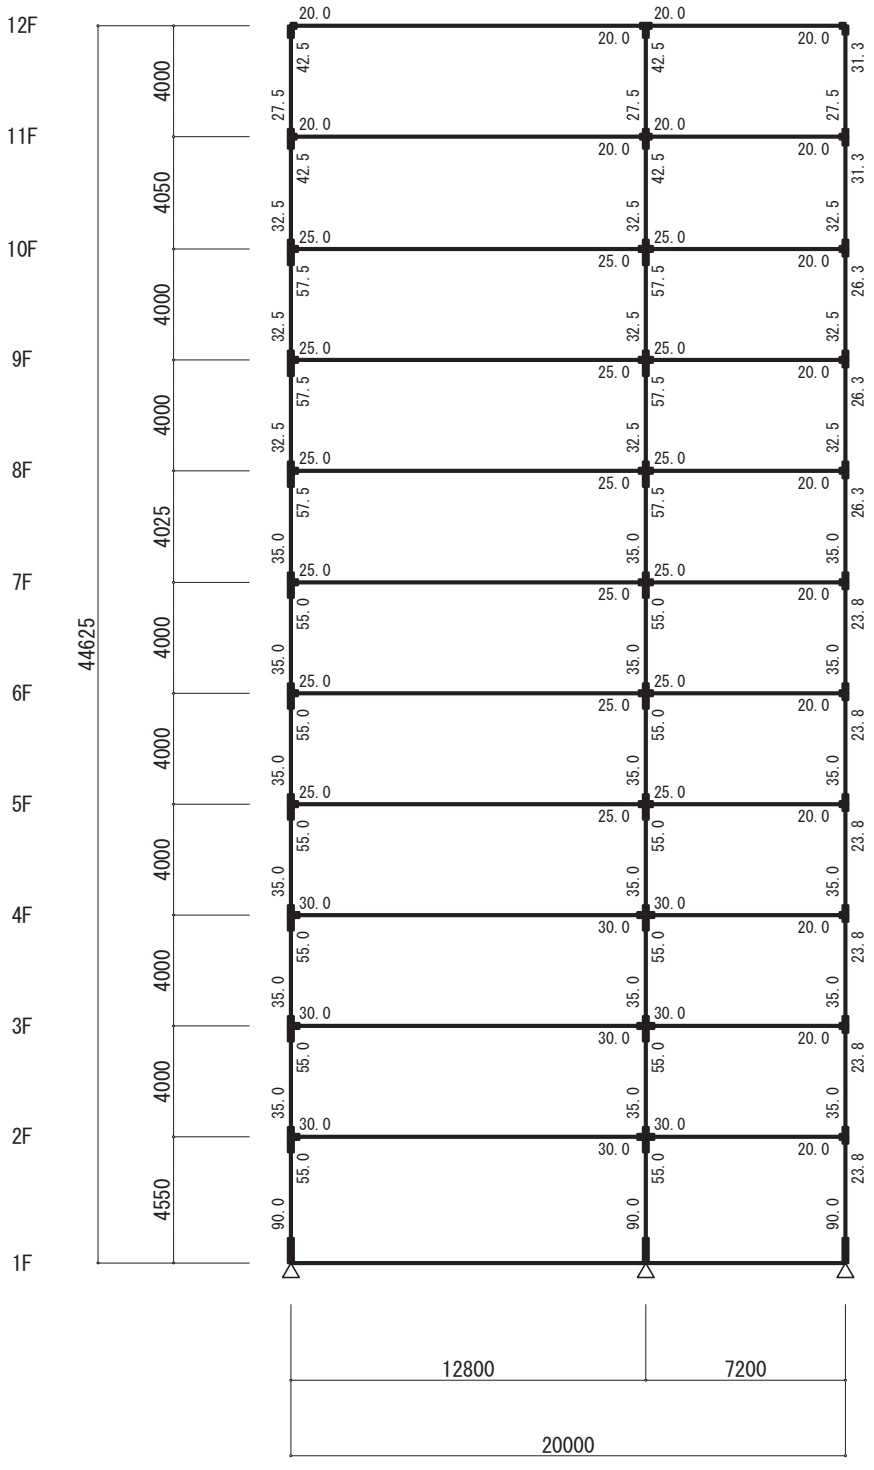
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

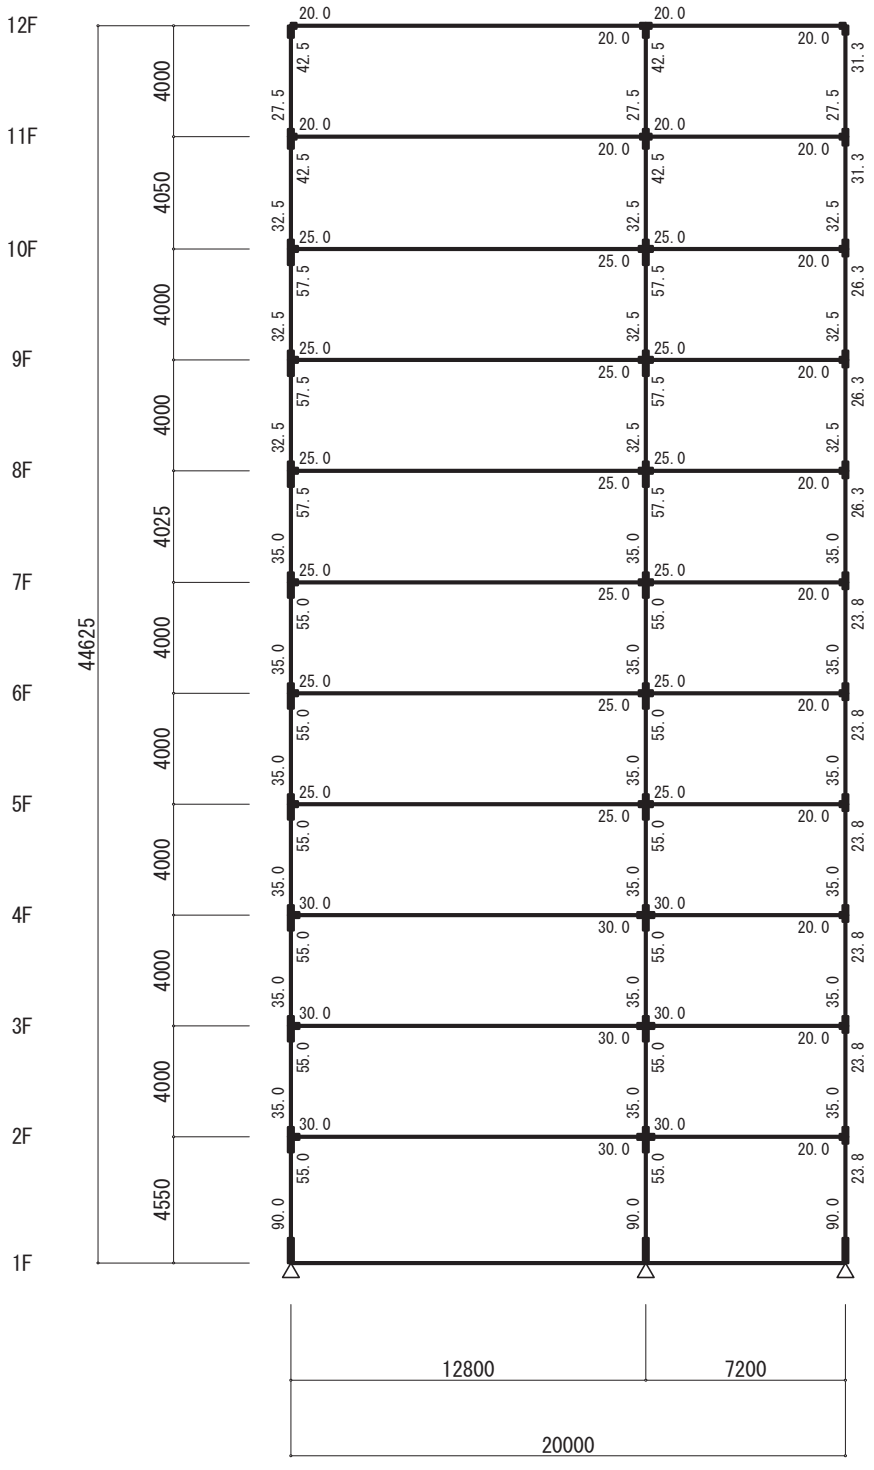
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

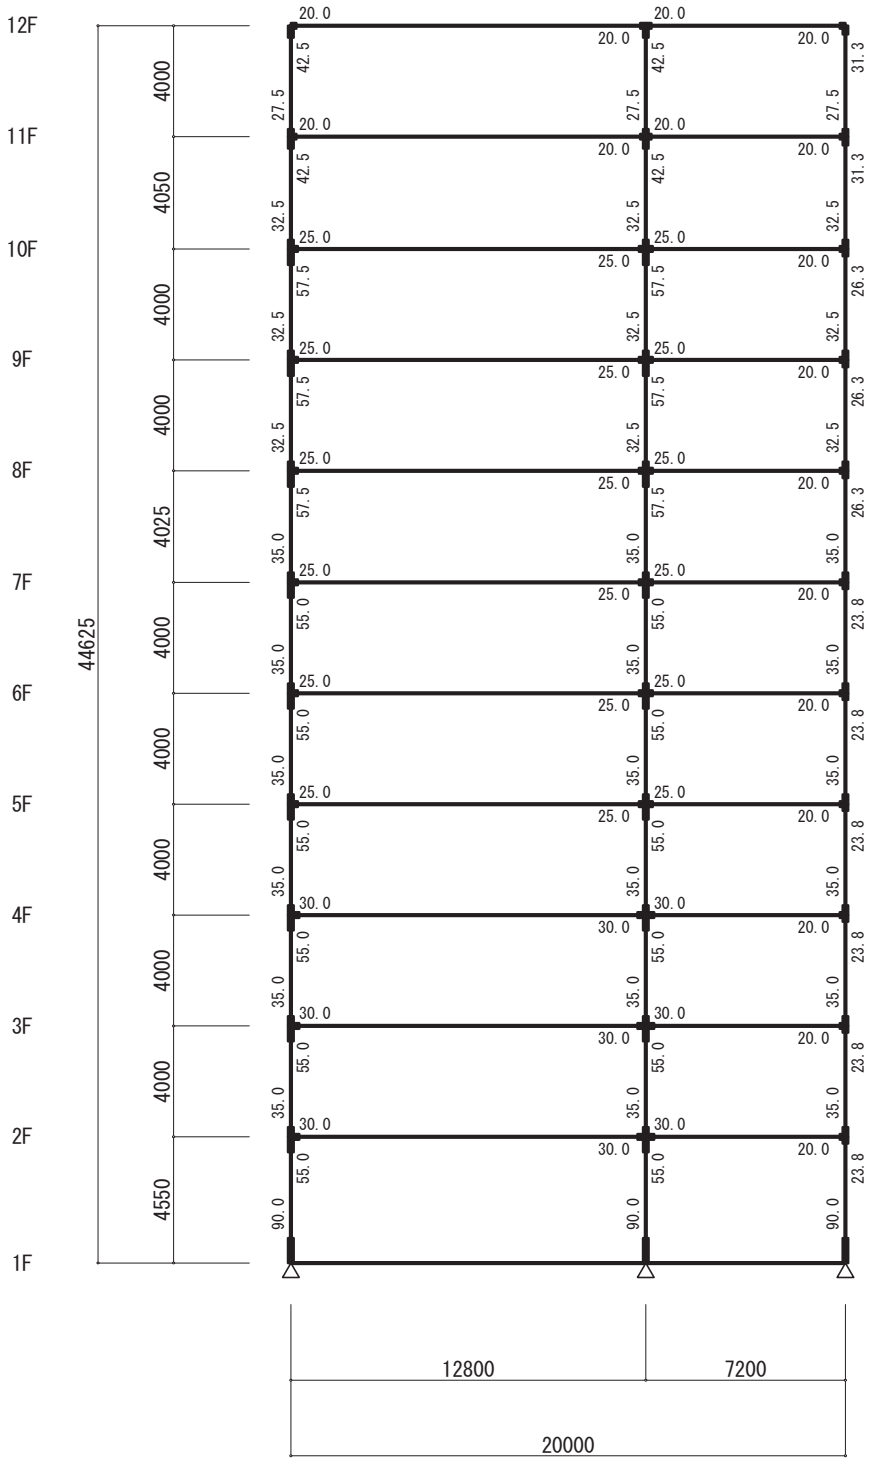
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

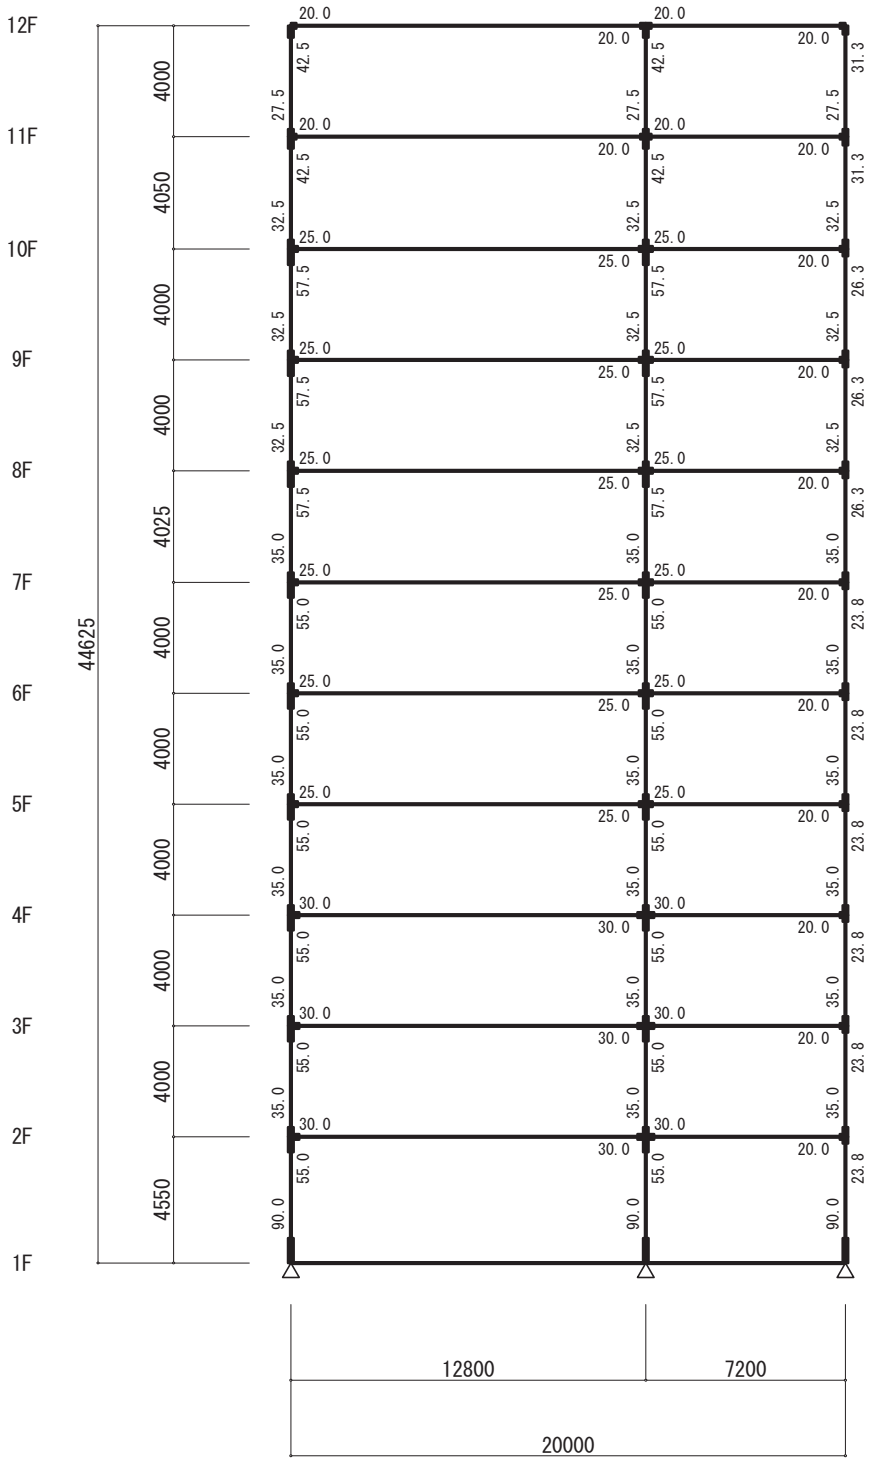
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

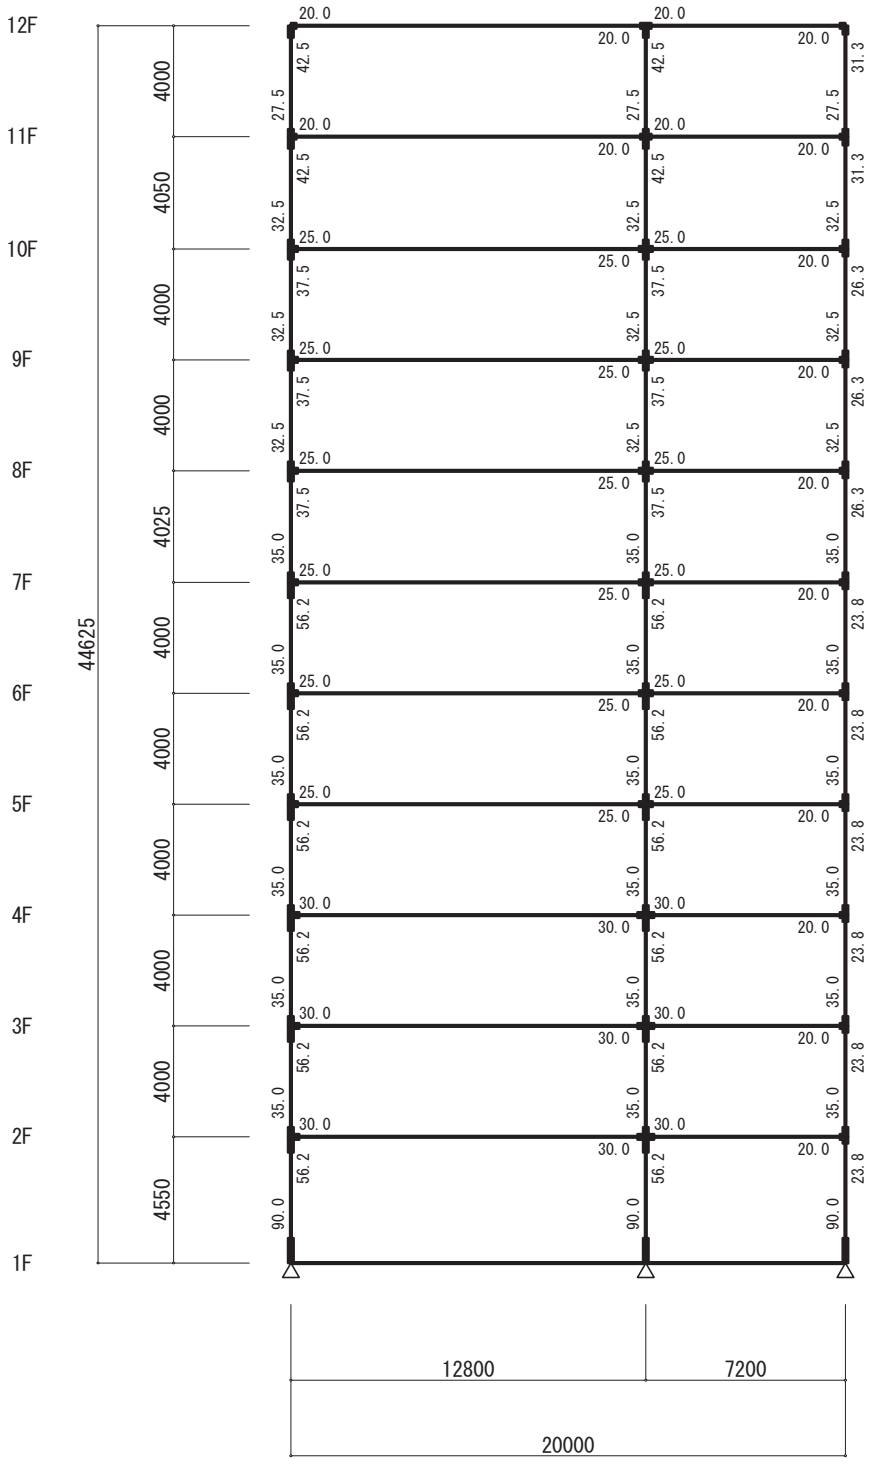

6 フレーム（S=1/272）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力（Ｔ）の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別	検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定	１部材ごと計算

曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式（0.068）
	柱	終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース
	Ｙ方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	Ｘ方向		Ｙ方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10

6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		11F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい

耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型

そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
Ｓ造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

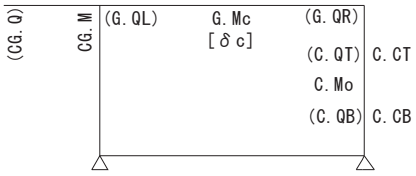

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

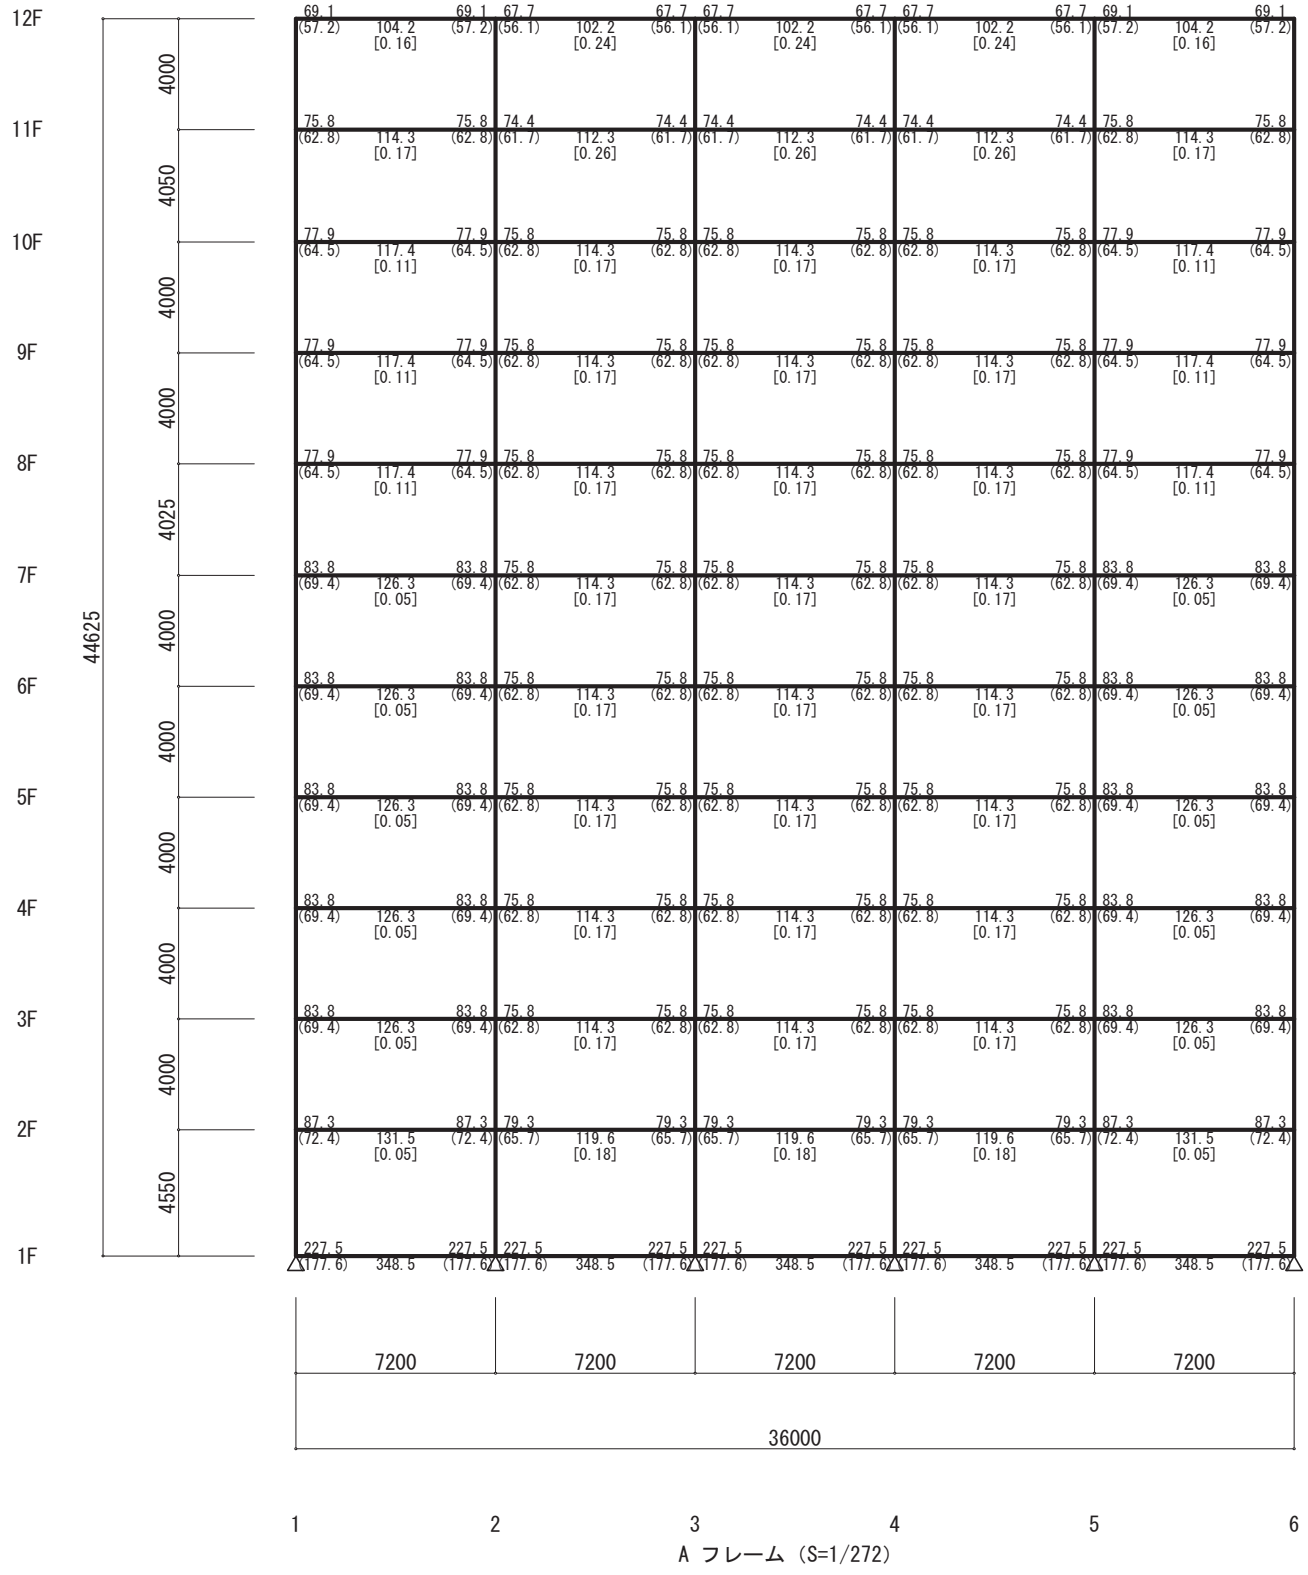
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

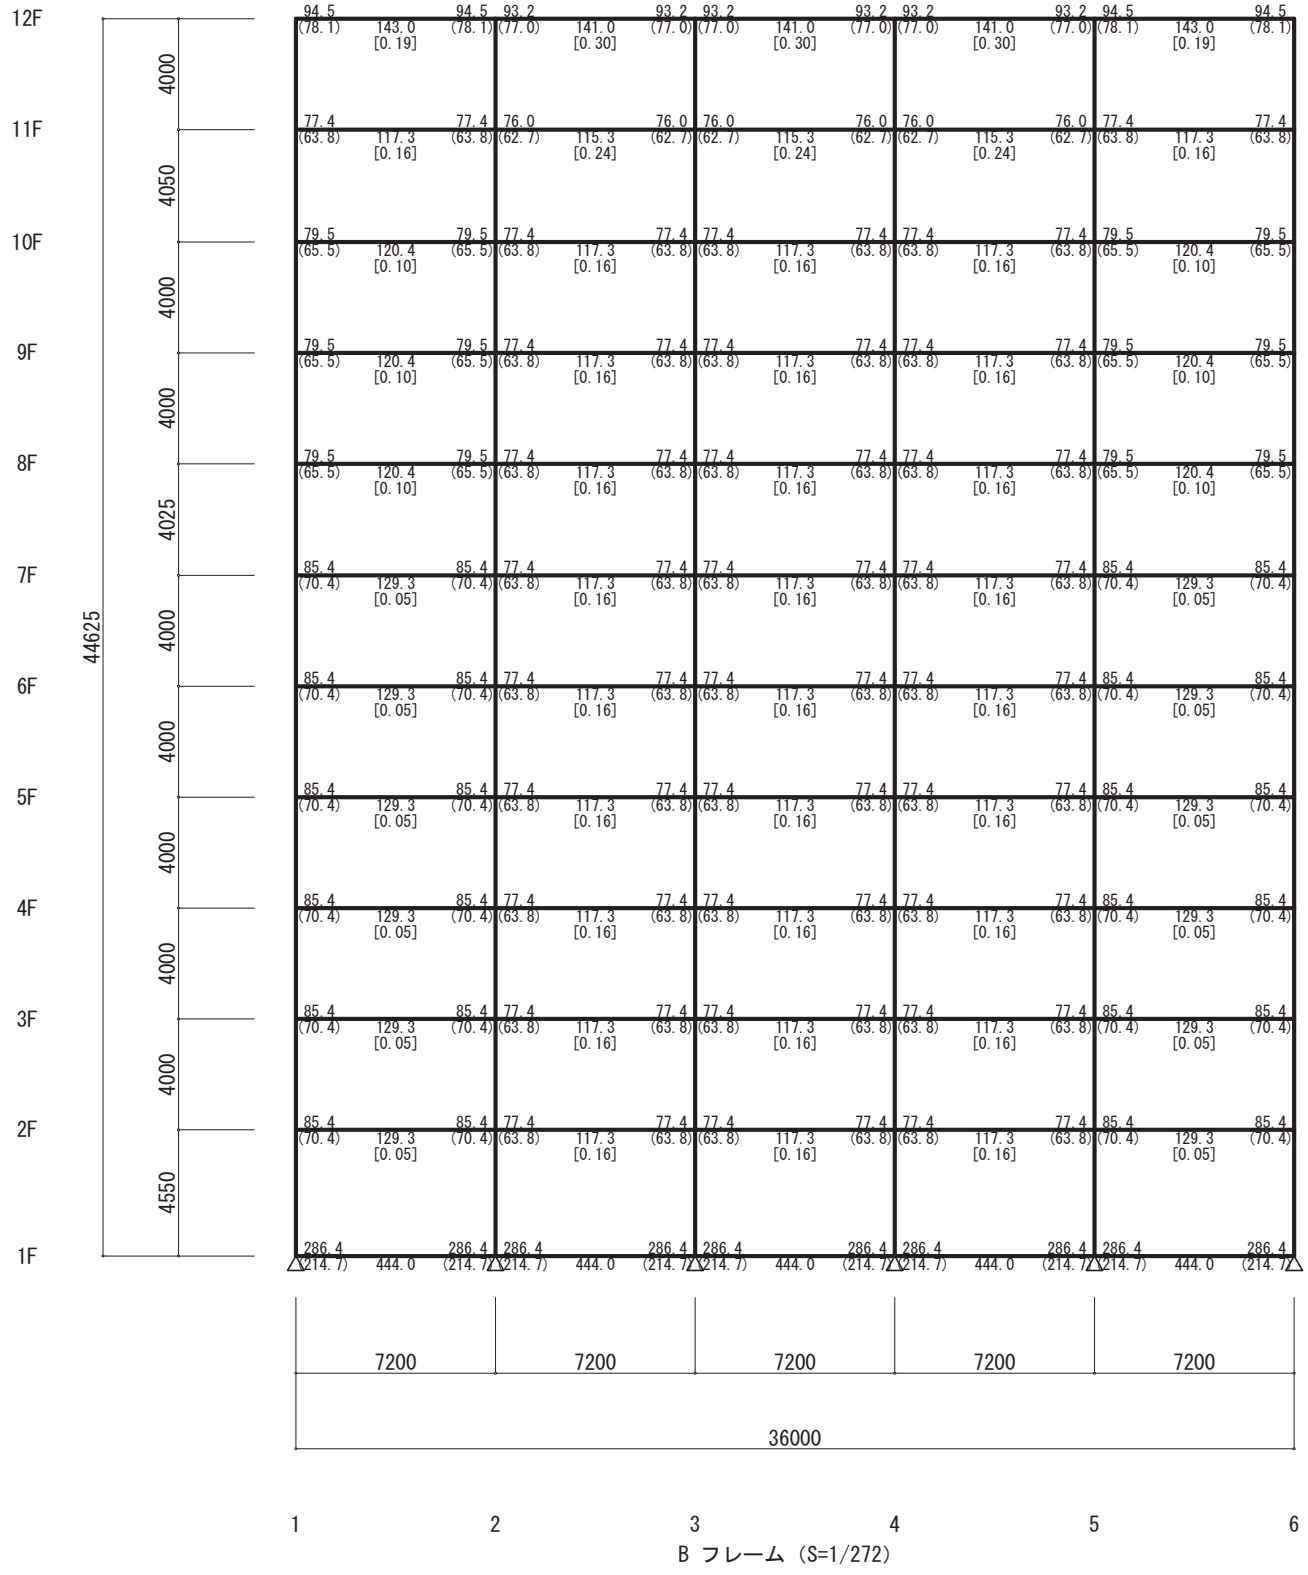
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

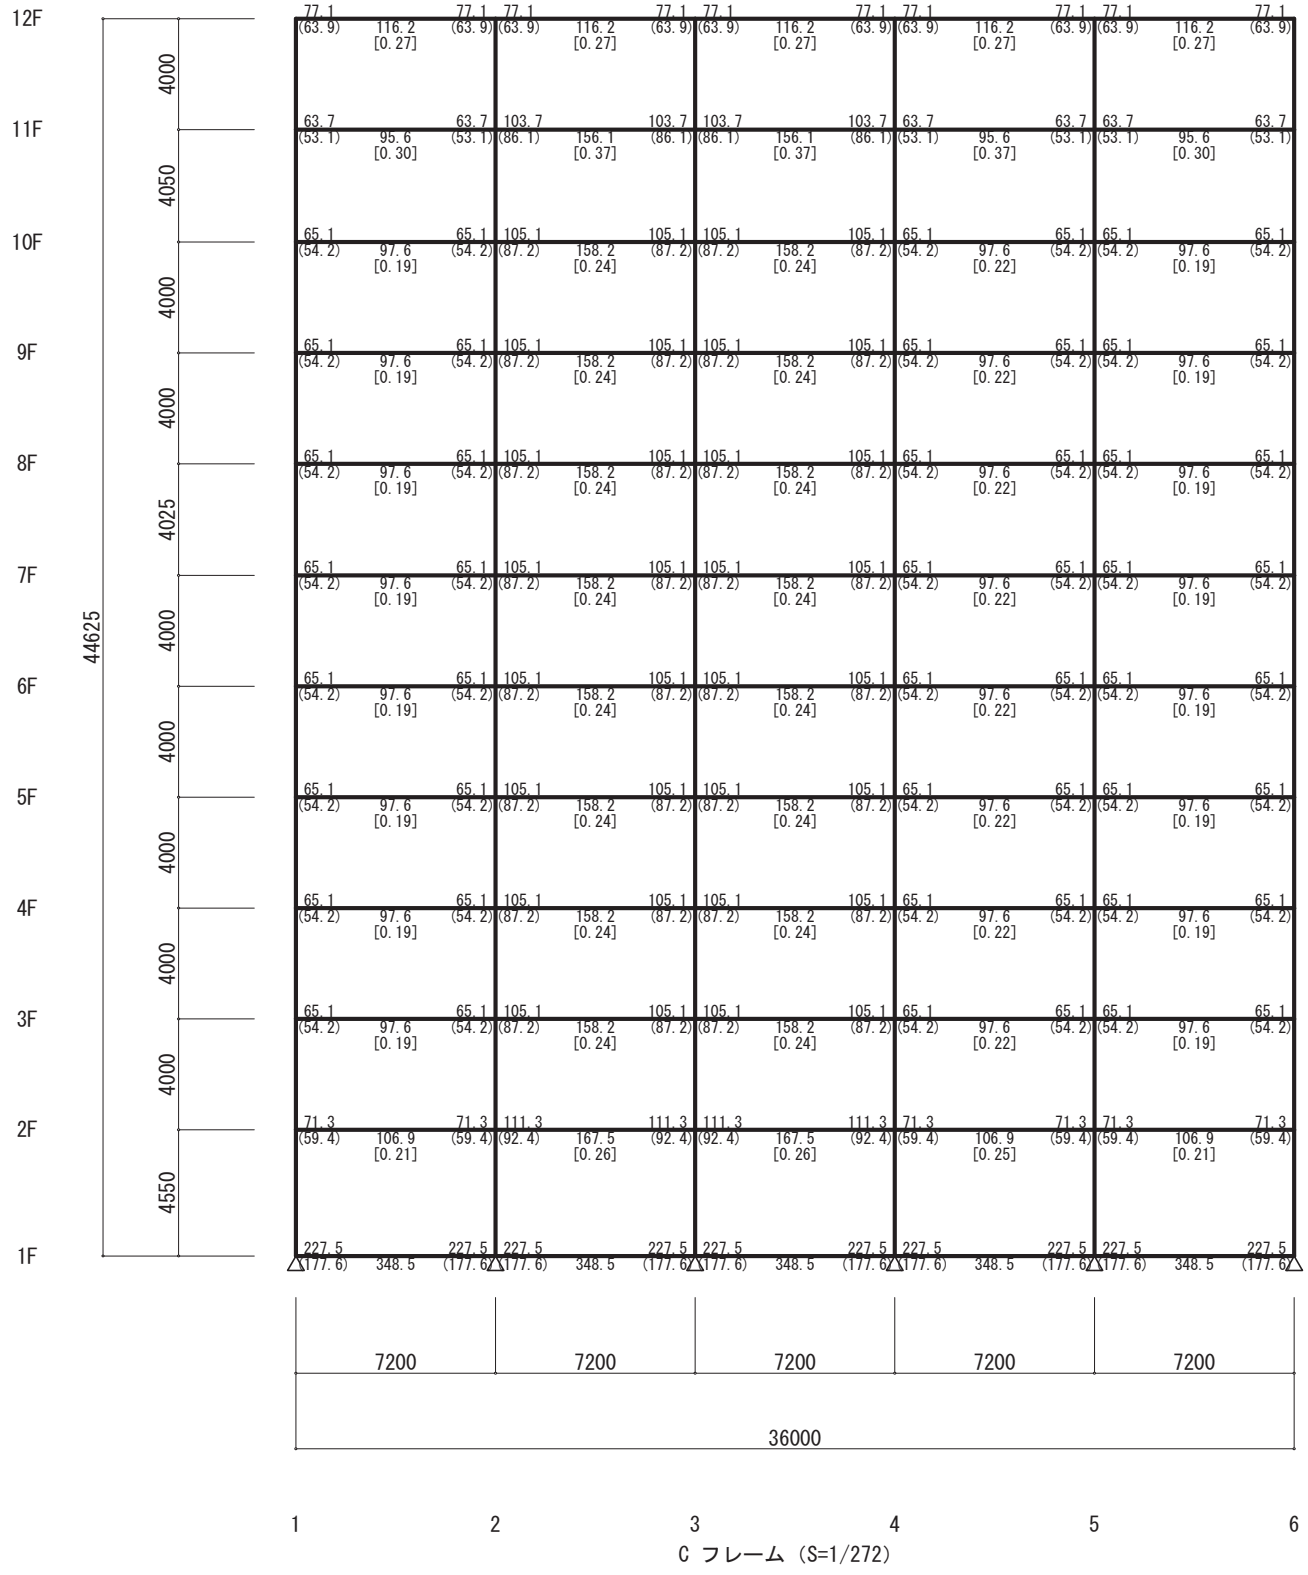
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

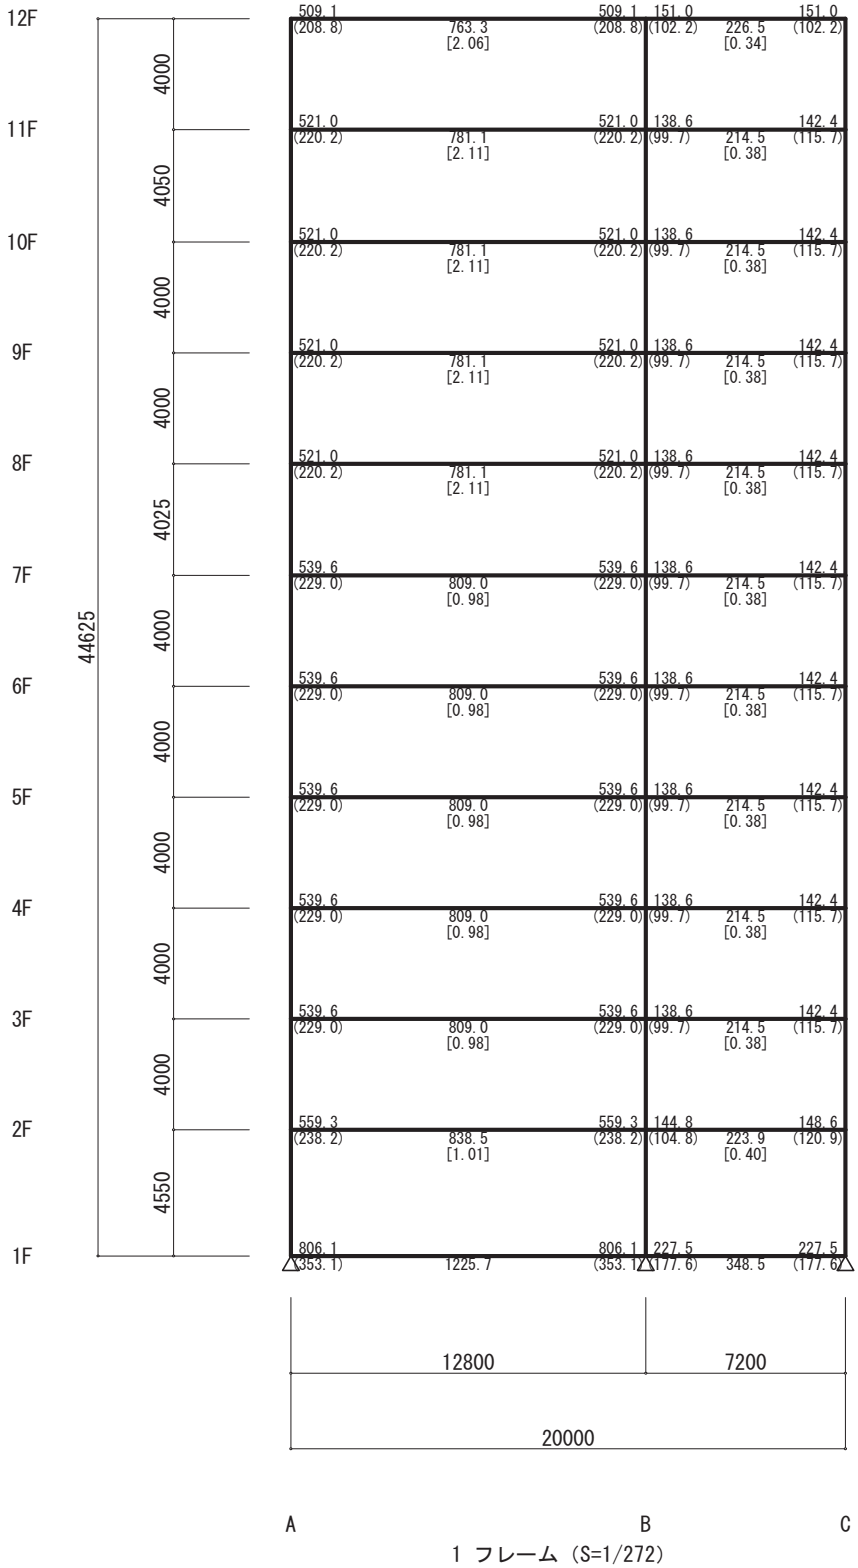

1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

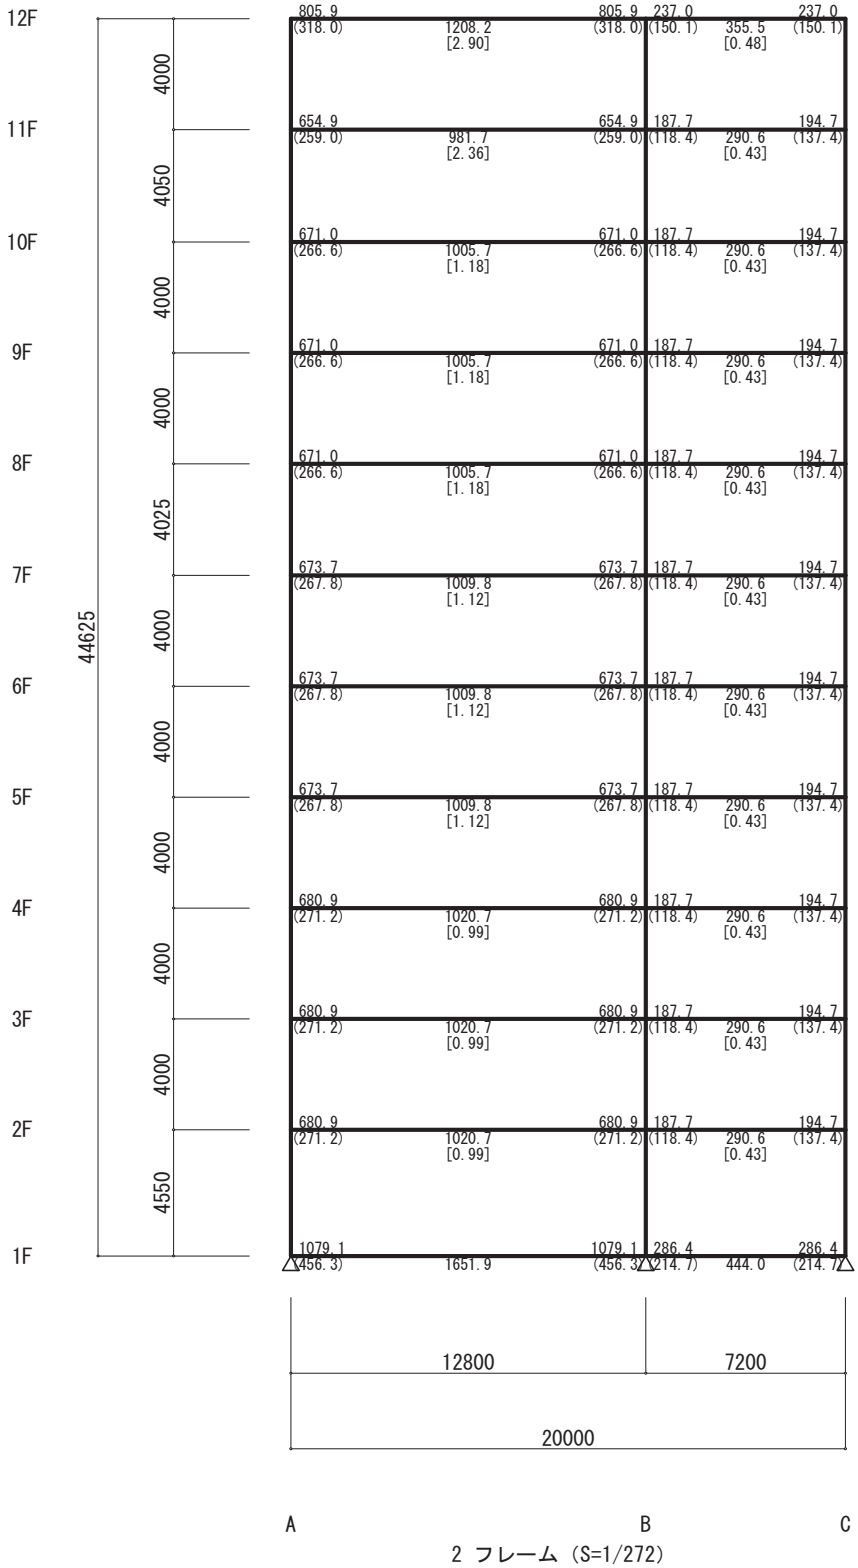

2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

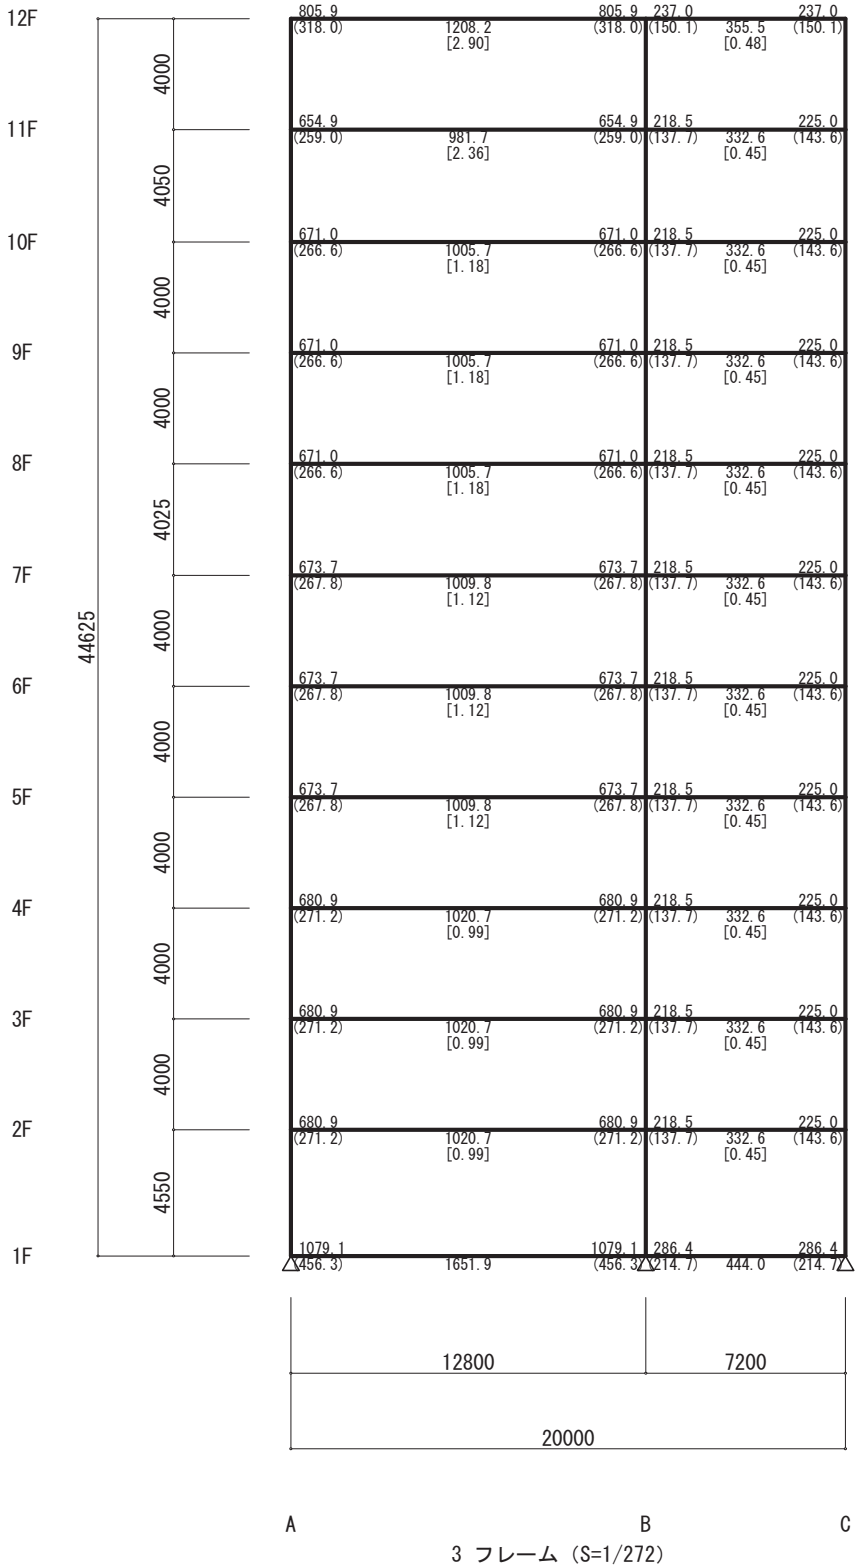

3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

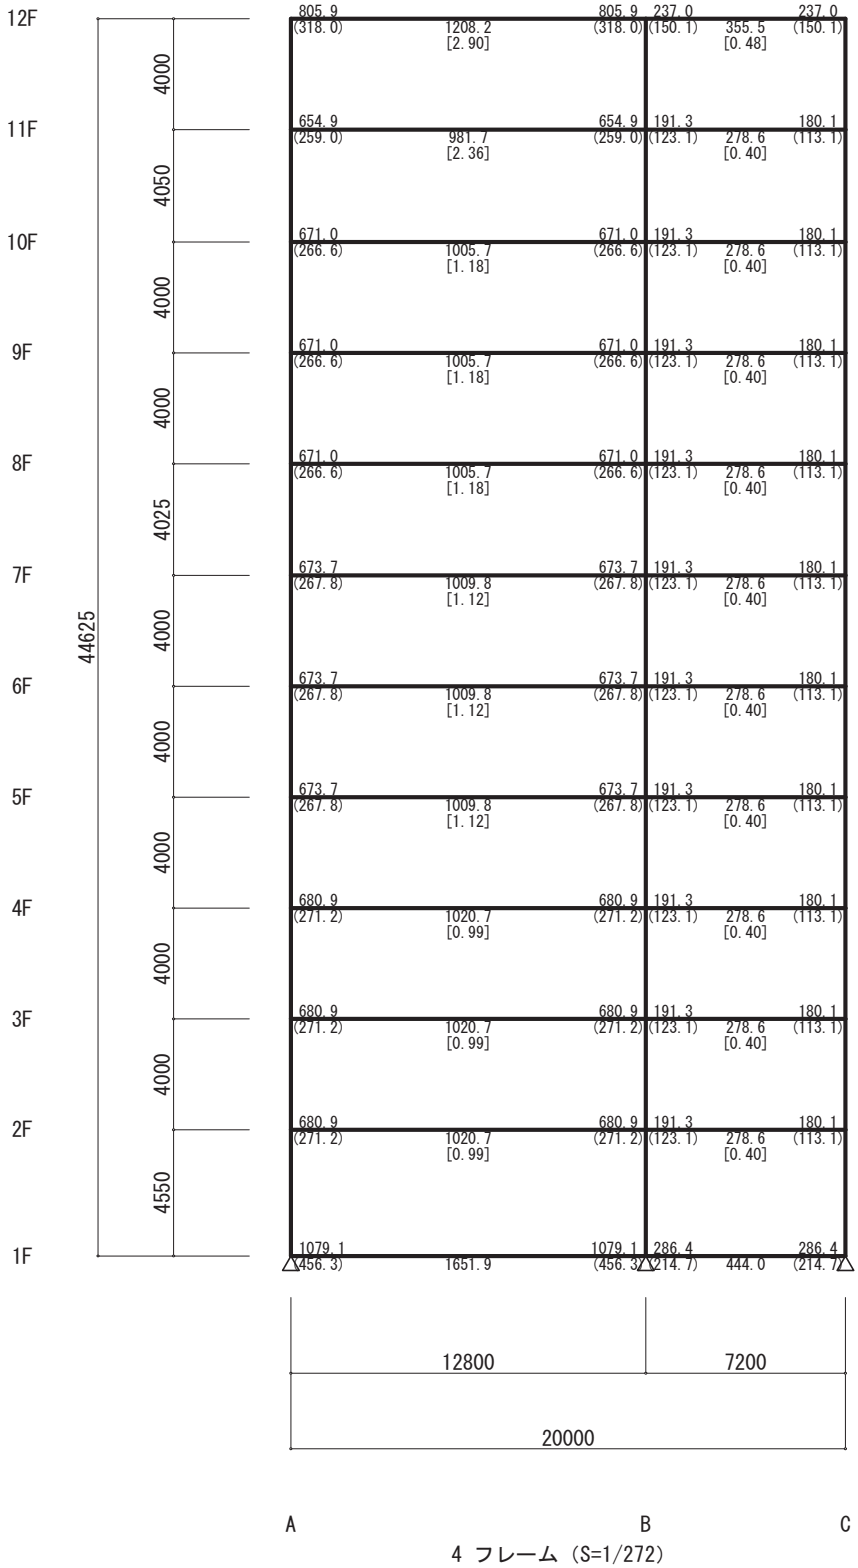

4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

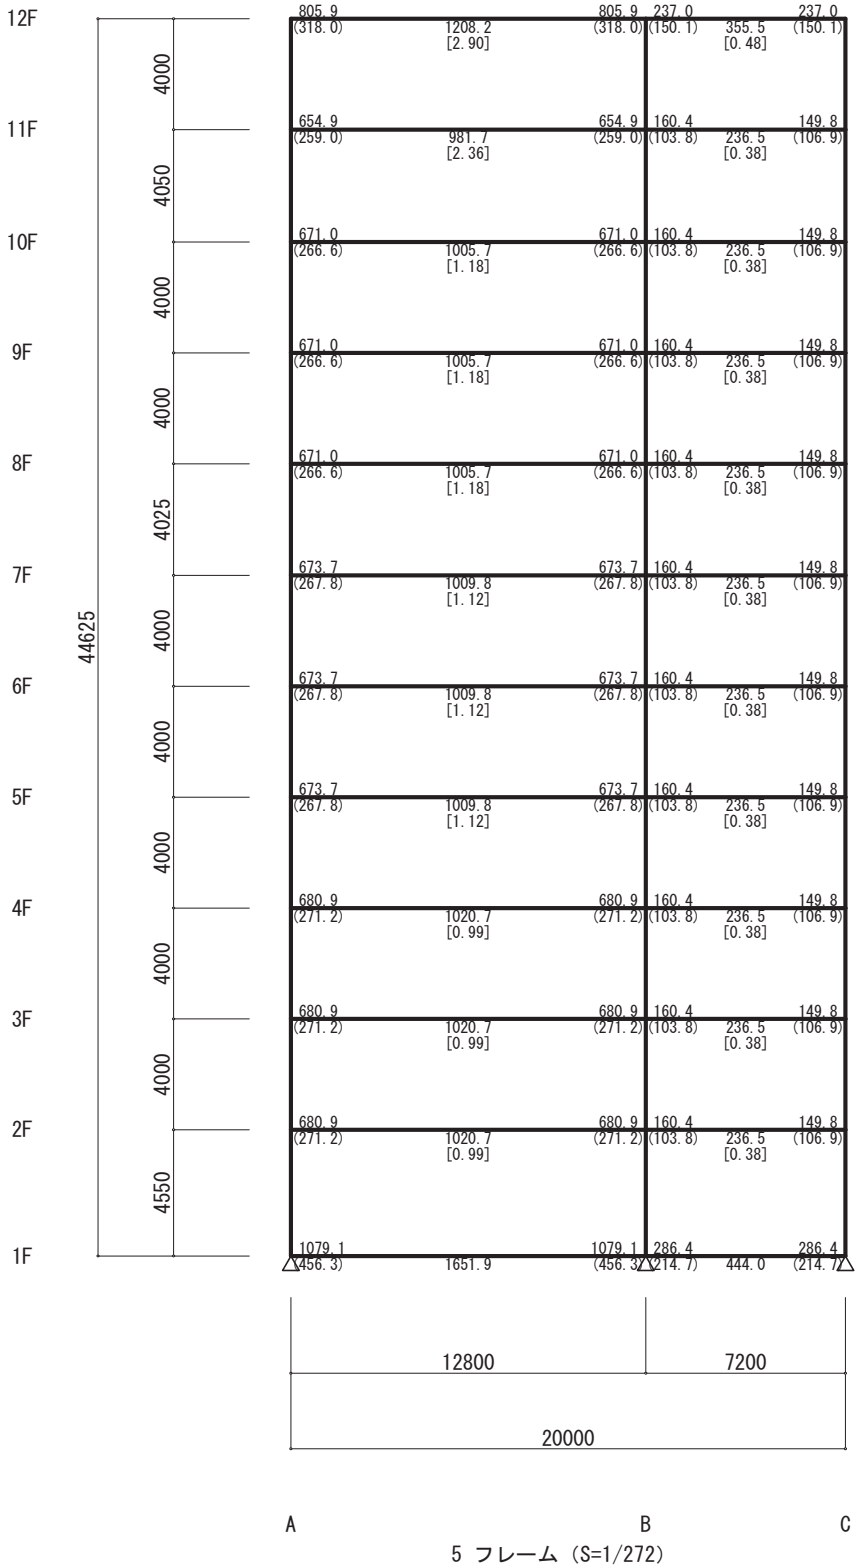

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

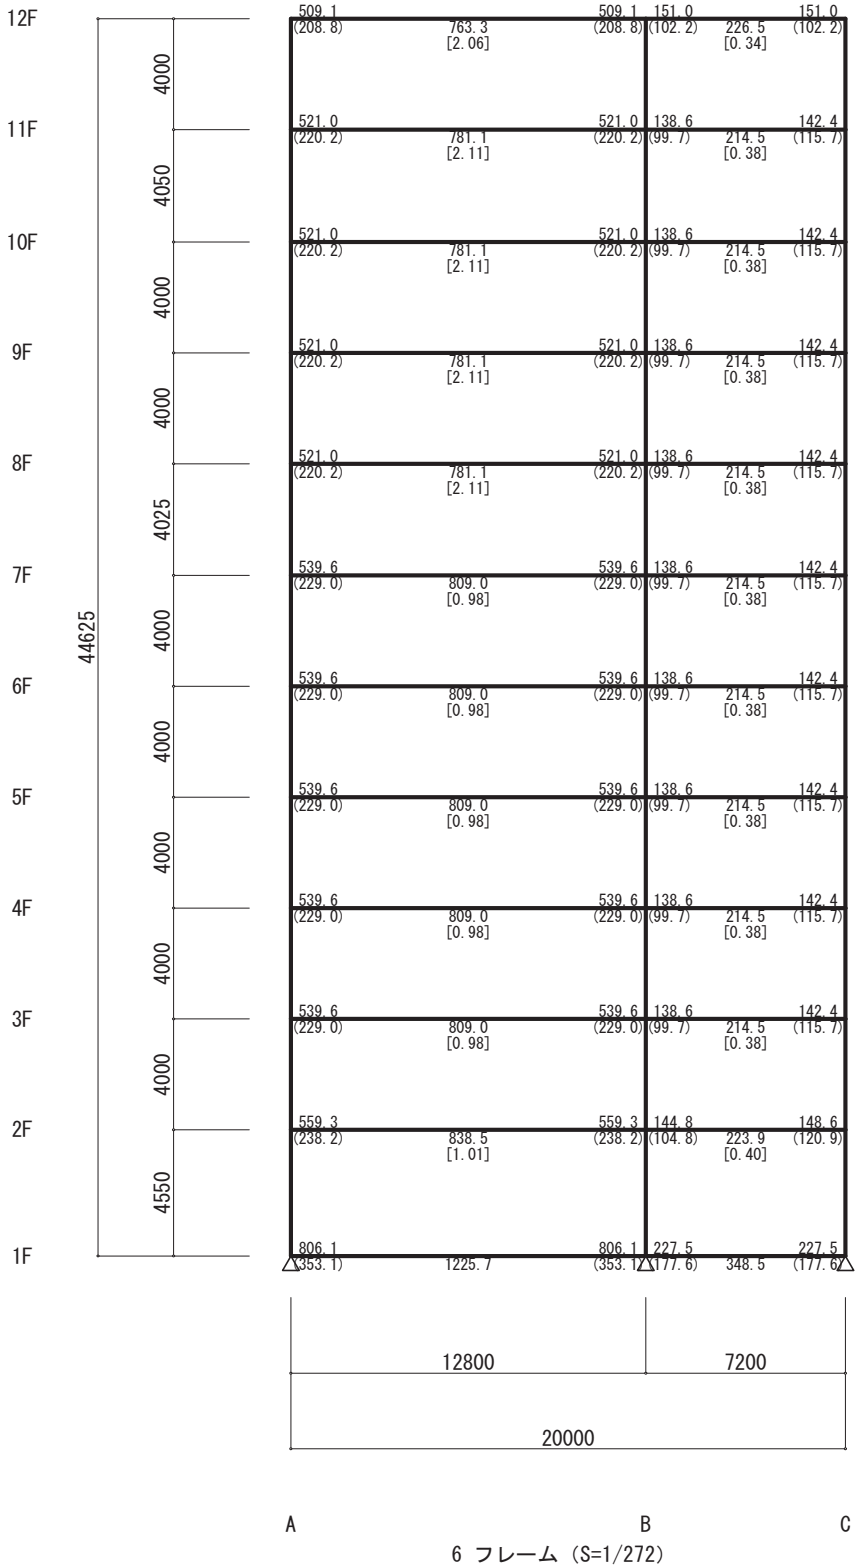

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	2	3	67.7	67.7	102.2	56.1	56.1	0.0	0.0	0.241
	3	4	67.7	67.7	102.2	56.1	56.1	0.0	0.0	0.241
	4	5	67.7	67.7	102.2	56.1	56.1	0.0	0.0	0.241
	5	6	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
11F	1	2	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	2	3	74.4	74.4	112.3	61.7	61.7	0.0	0.0	0.264
	3	4	74.4	74.4	112.3	61.7	61.7	0.0	0.0	0.264
	4	5	74.4	74.4	112.3	61.7	61.7	0.0	0.0	0.264
	5	6	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
10F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
9F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
8F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
7F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
6F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
5F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
4F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
3F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
2F	1	2	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
	2	3	79.3	79.3	119.6	65.7	65.7	0.0	0.0	0.181
	3	4	79.3	79.3	119.6	65.7	65.7	0.0	0.0	0.181
	4	5	79.3	79.3	119.6	65.7	65.7	0.0	0.0	0.181
	5	6	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	2	3	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	3	4	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	4	5	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	5	6	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
11F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	3	4	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	4	5	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
10F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
9F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
8F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
7F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
11F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
10F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
9F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
11F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	806.1	806.1	1225.7	353.1	353.1	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	671.0	671.0	1005.7	266.6	266.6	0.0	0.0	1.183
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
11F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	806.1	806.1	1225.7	353.1	353.1	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

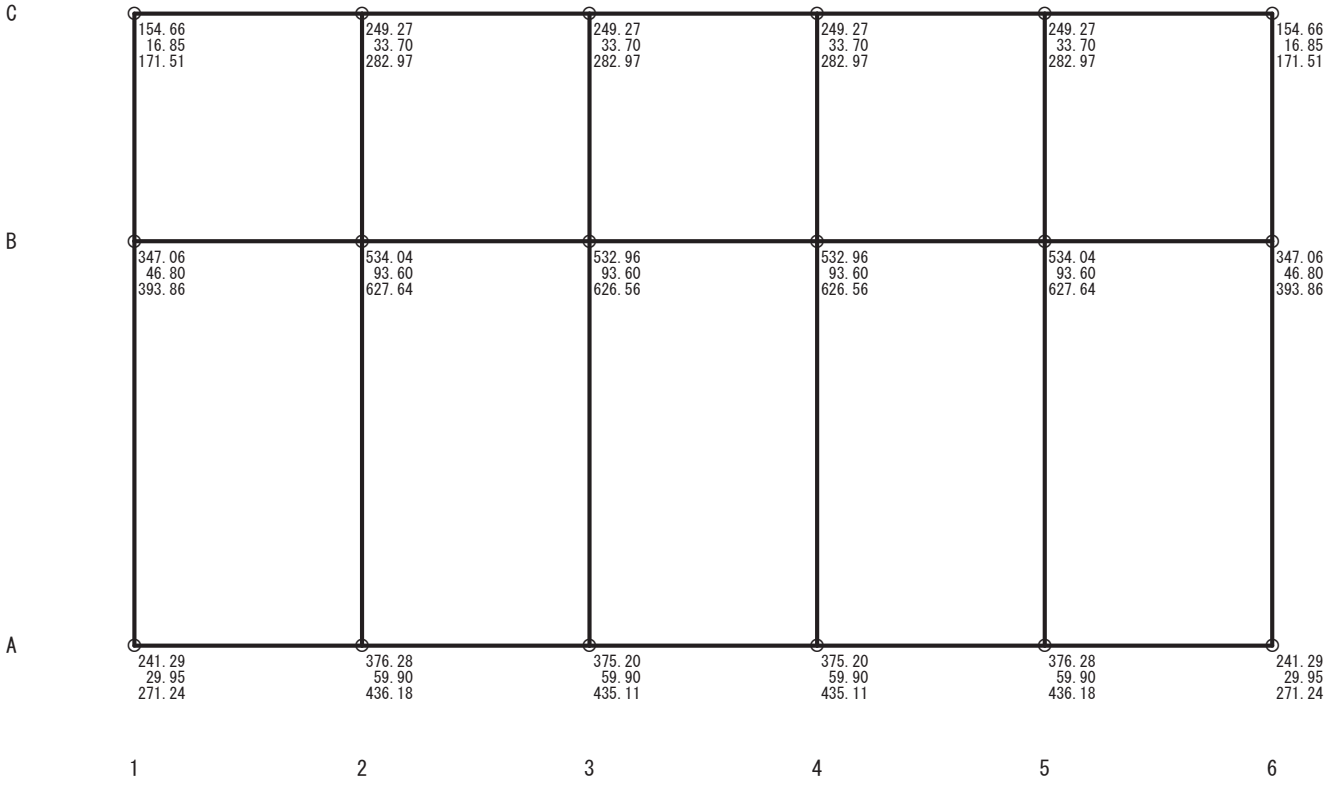

12F 層　合計 : 7056.06 (kN) (S=1/239)

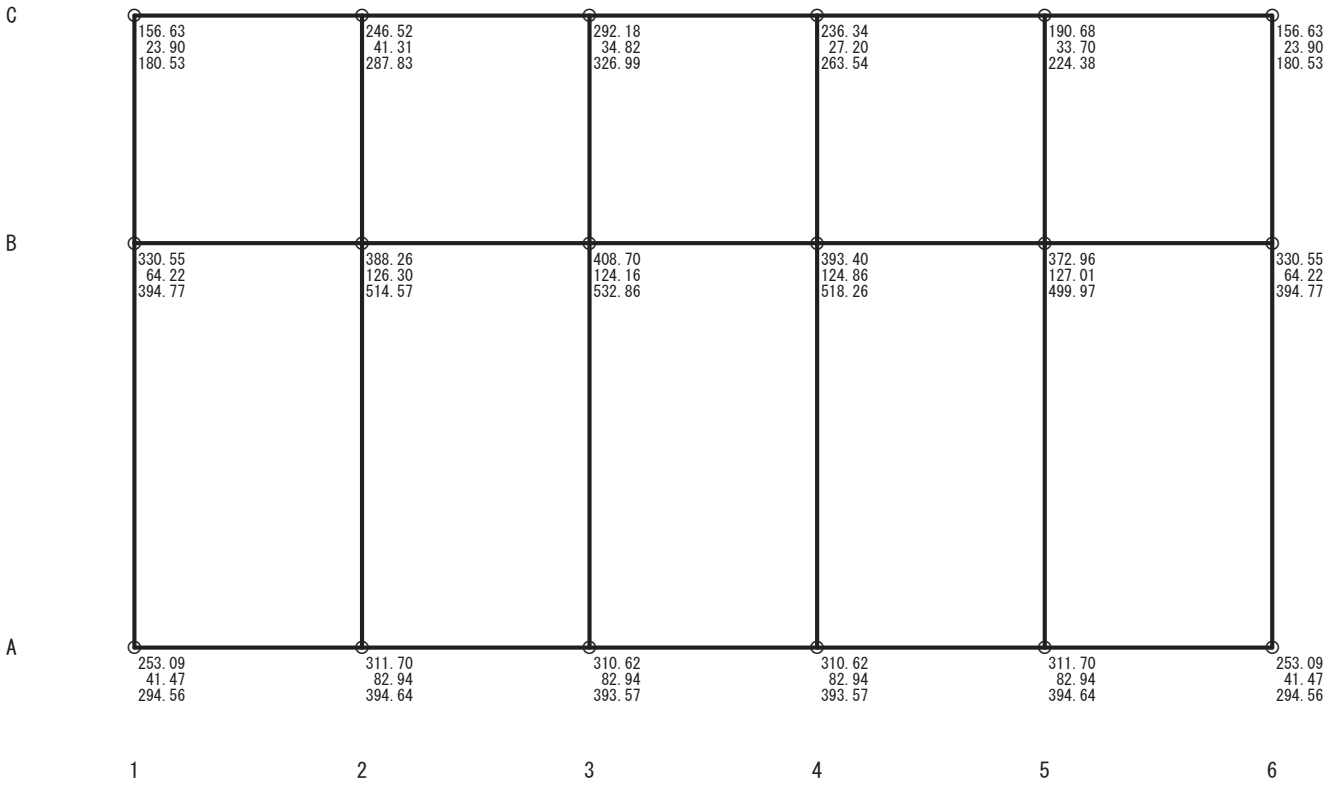

11F 層　合計 : 6484.55 (kN) (S=1/239)

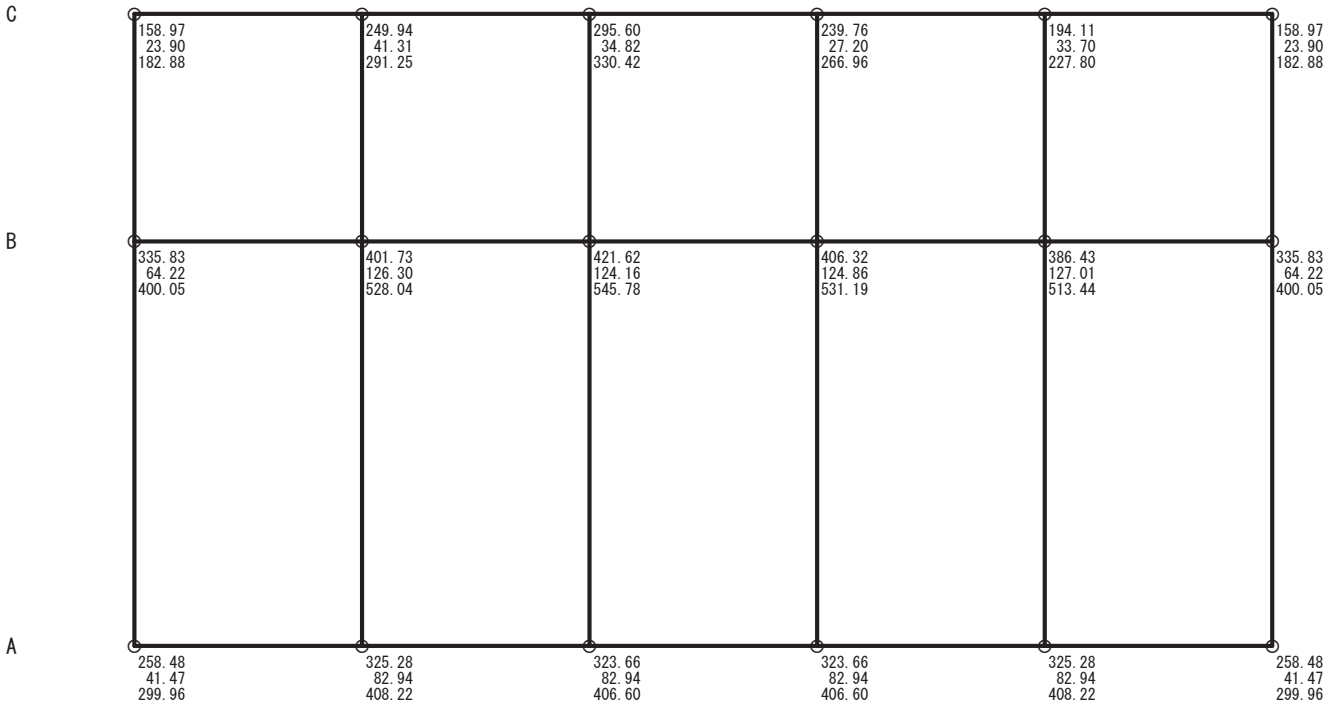

10F 層　合計 : 6630.31 (kN) (S=1/239)

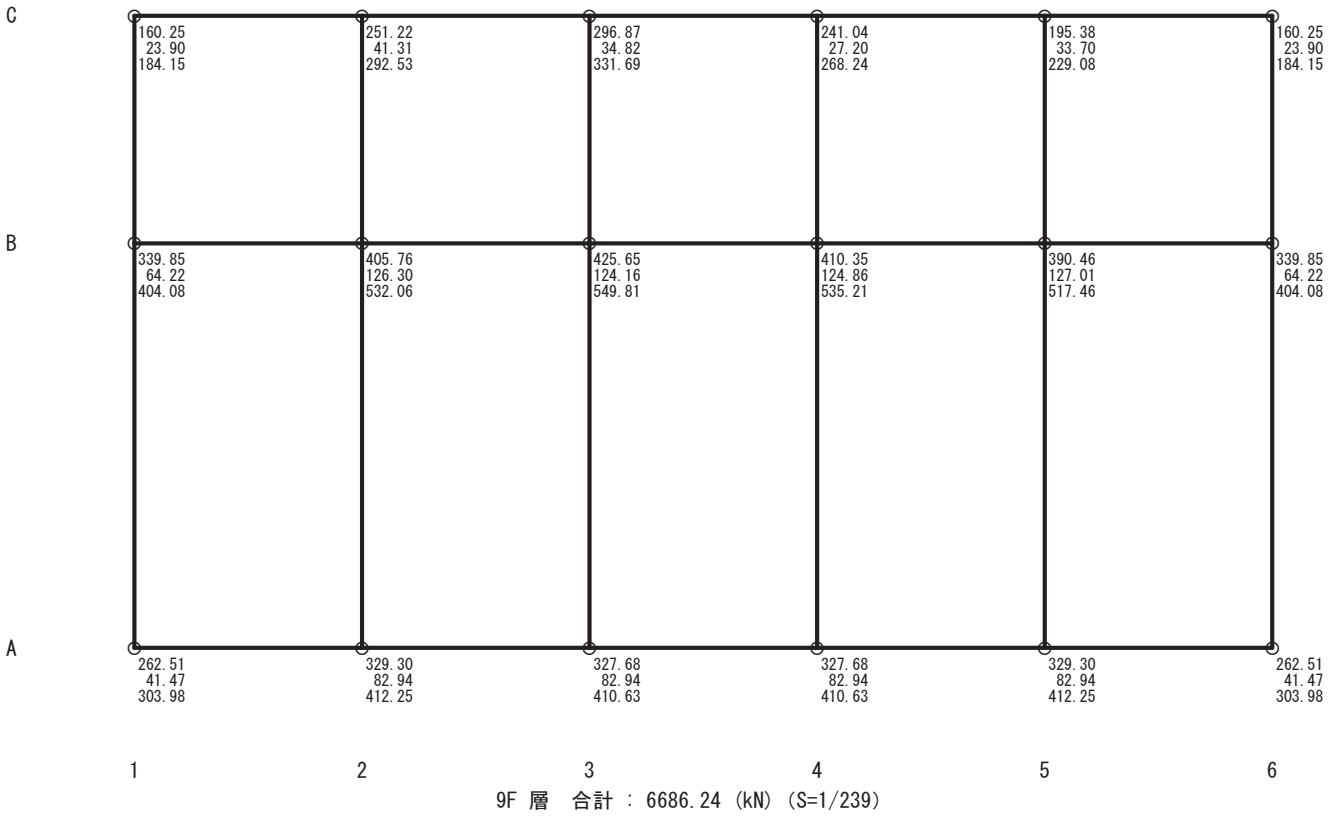

9F 層　合計 : 6686.24 (kN) (S=1/239)

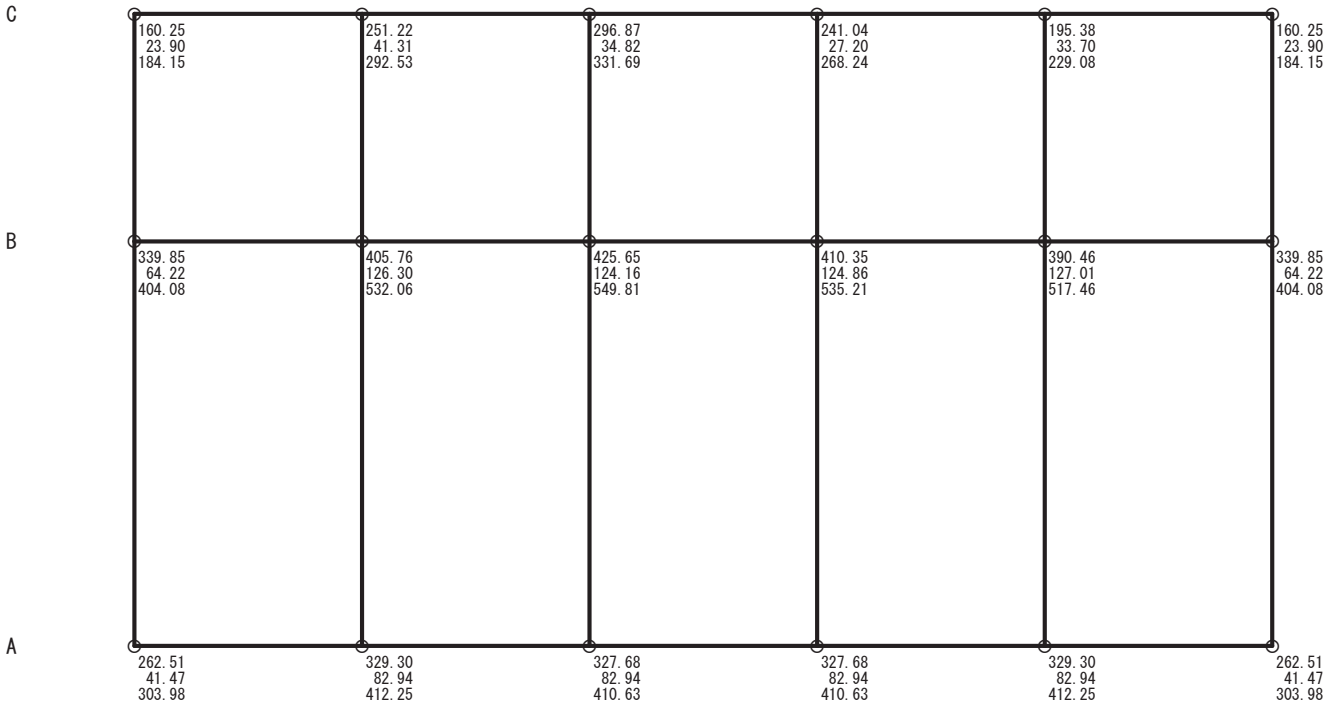

8F 層　合計 : 6686.24 (kN) (S=1/239)

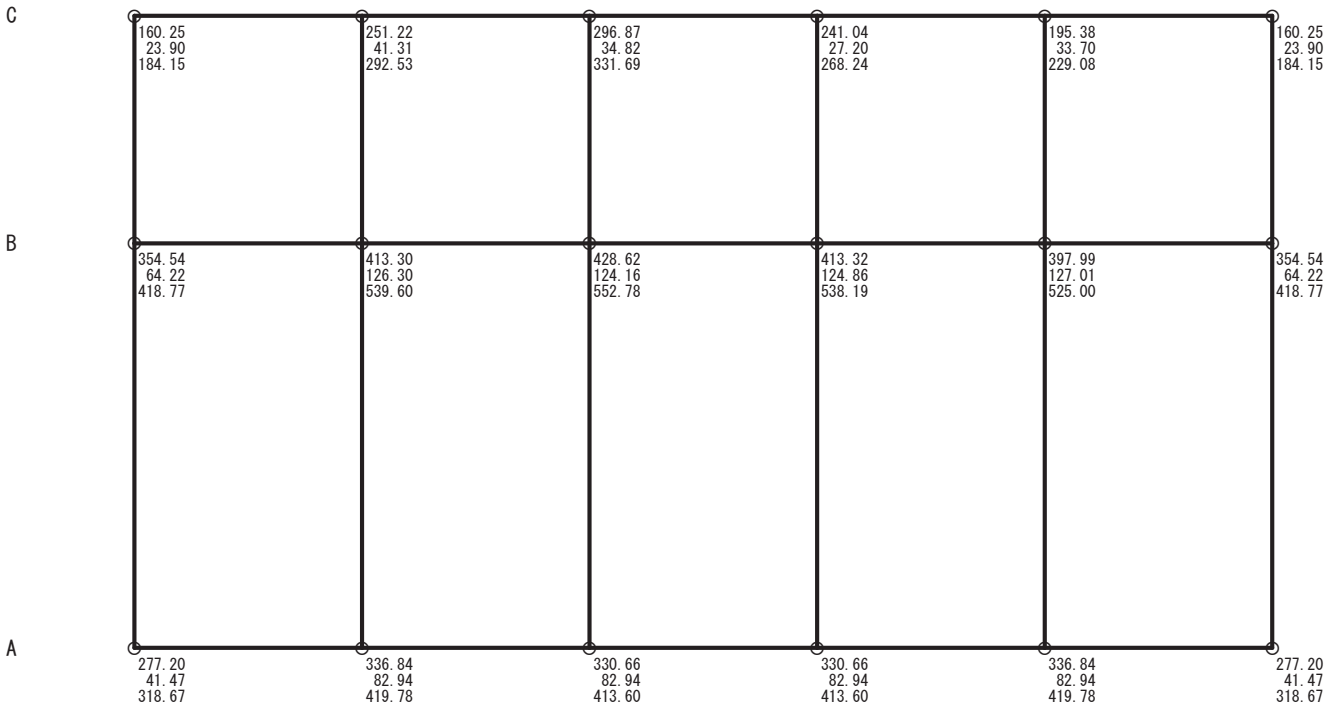

7F 層　合計 : 6787.05 (kN) (S=1/239)

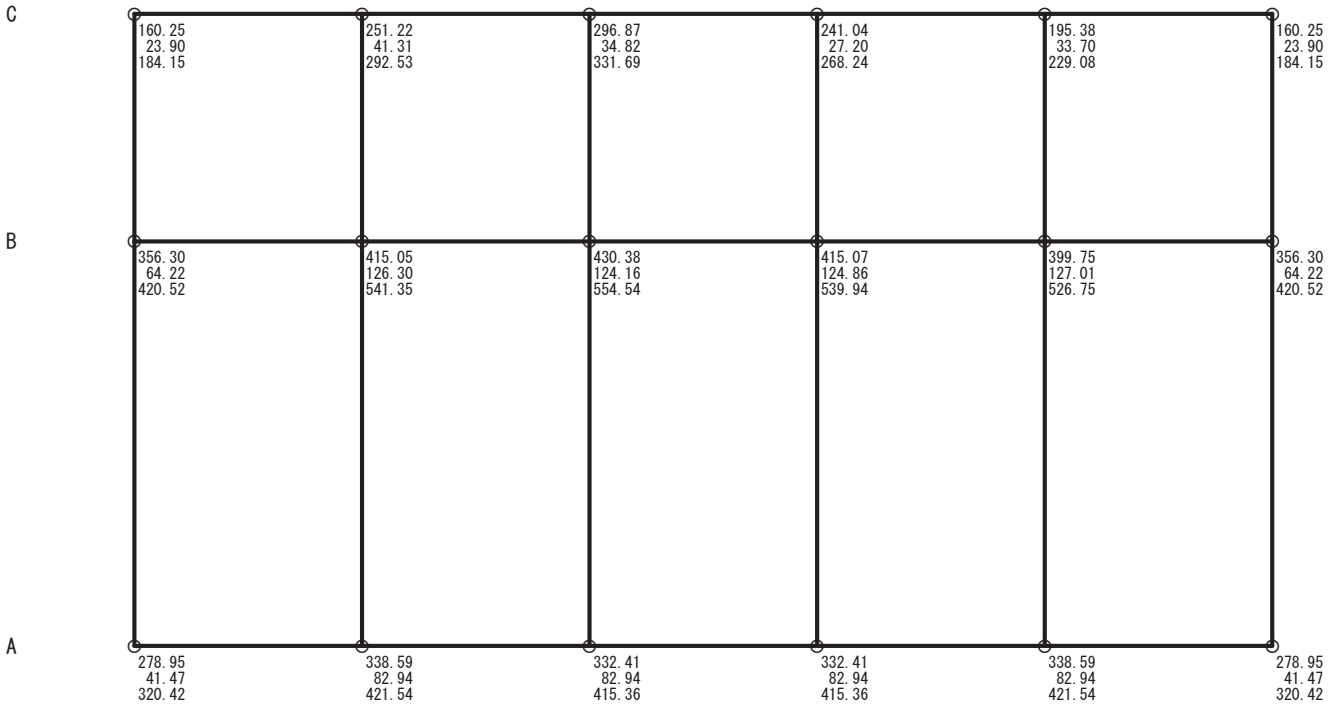

6F 層　合計 : 6808.08 (kN) (S=1/239)

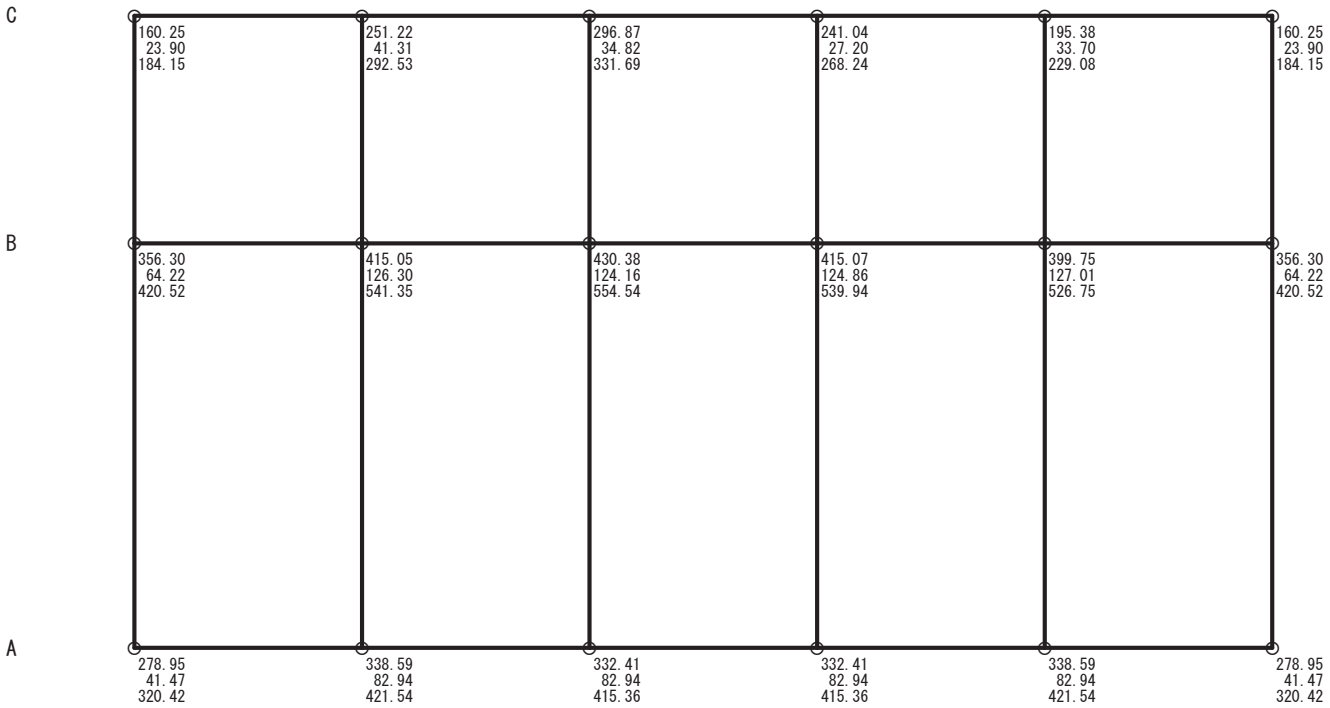

5F 層　合計 : 6808.08 (kN) (S=1/239)

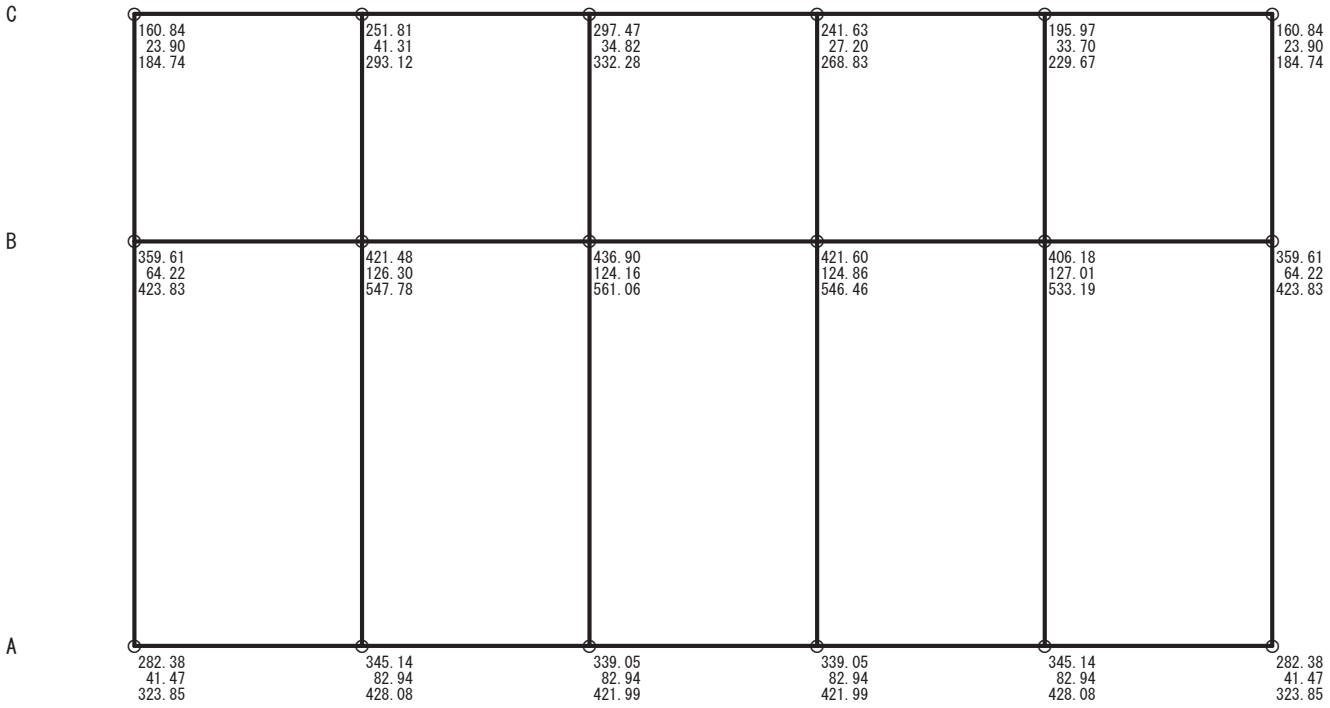

4F 層　合計 : 6877.40 (kN) (S=1/239)

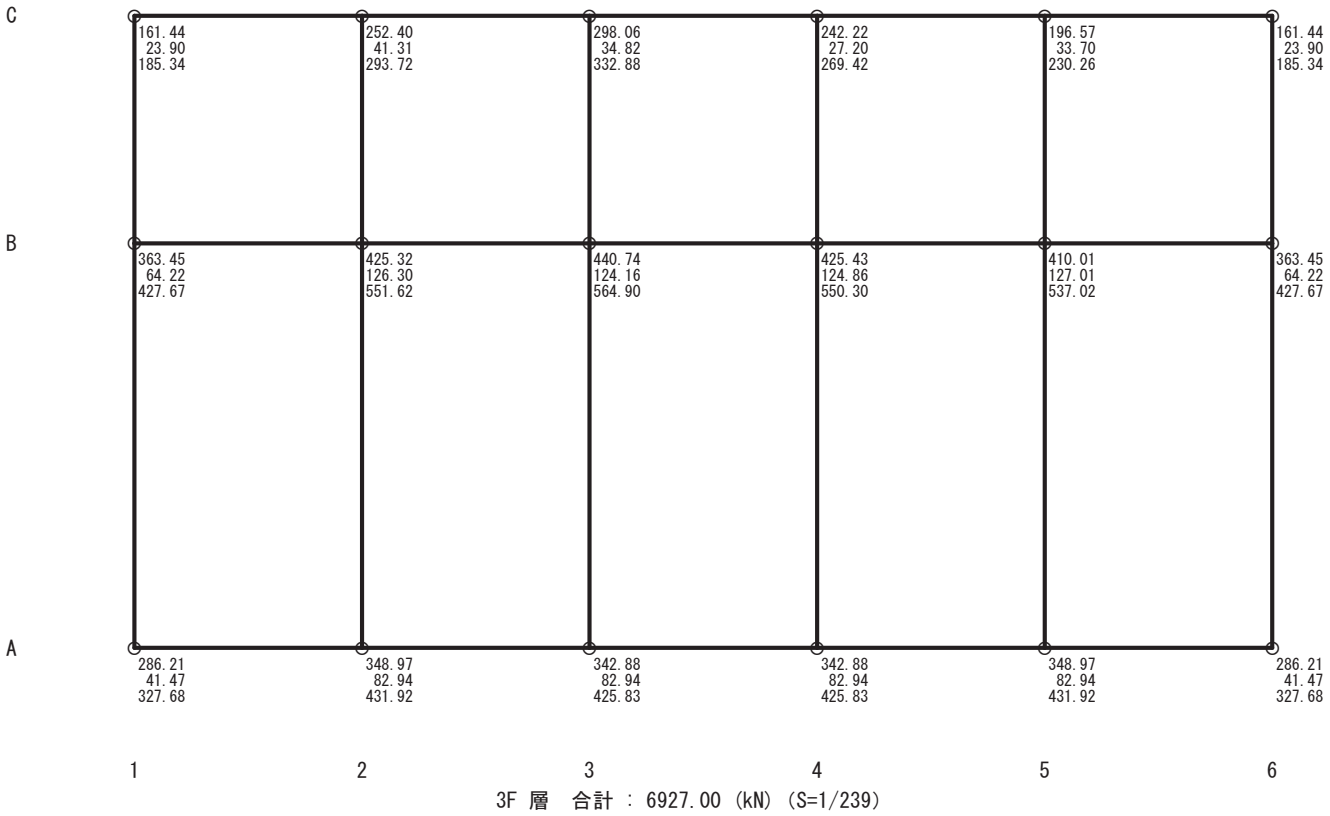

3F 層　合計 : 6927.00 (kN) (S=1/239)

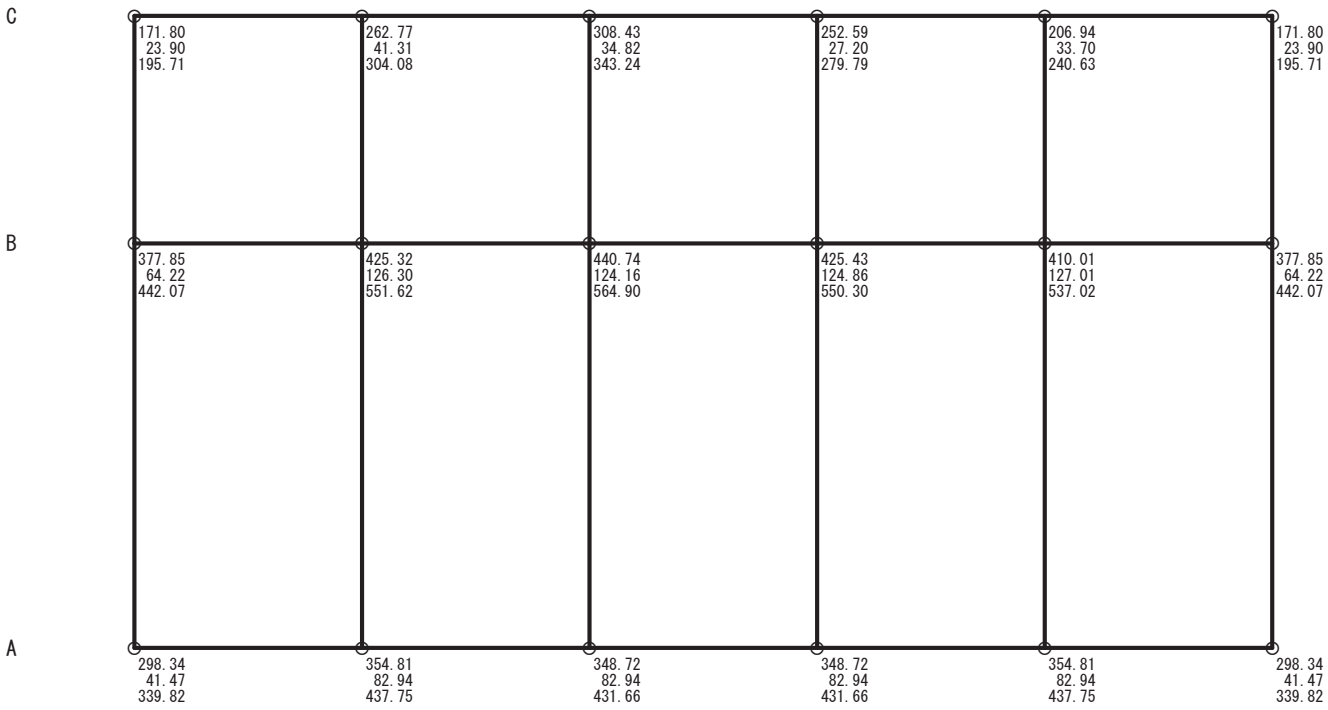

2F 層　合計 : 7065.60 (kN) (S=1/239)

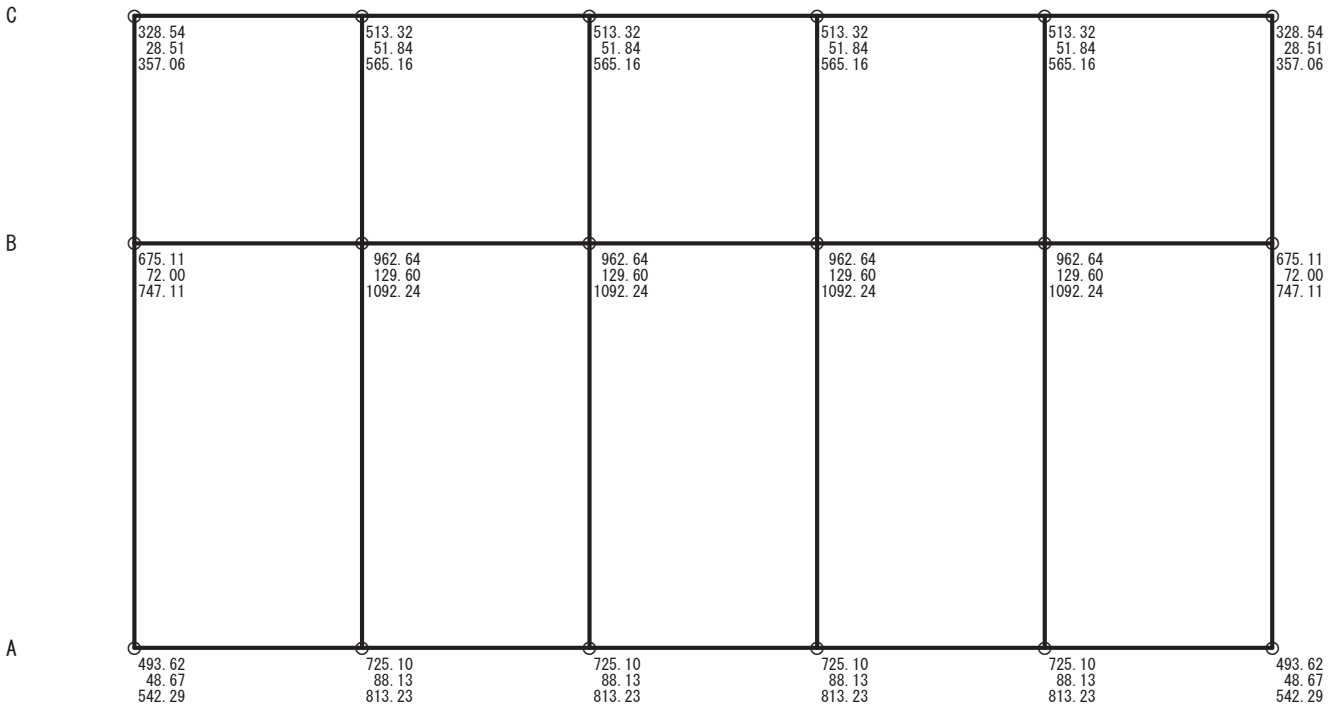

1F 層　合計 : 13175.44 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

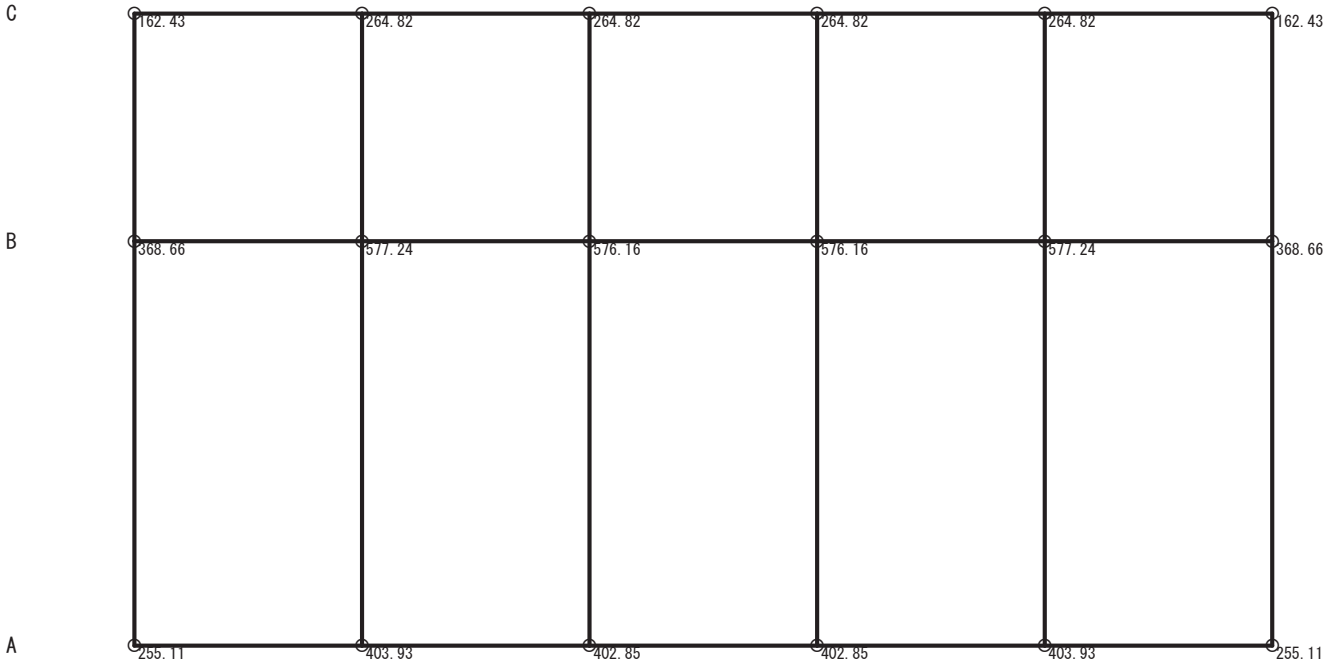

12F 層　合計 : 6552.06 (kN) (S=1/239)

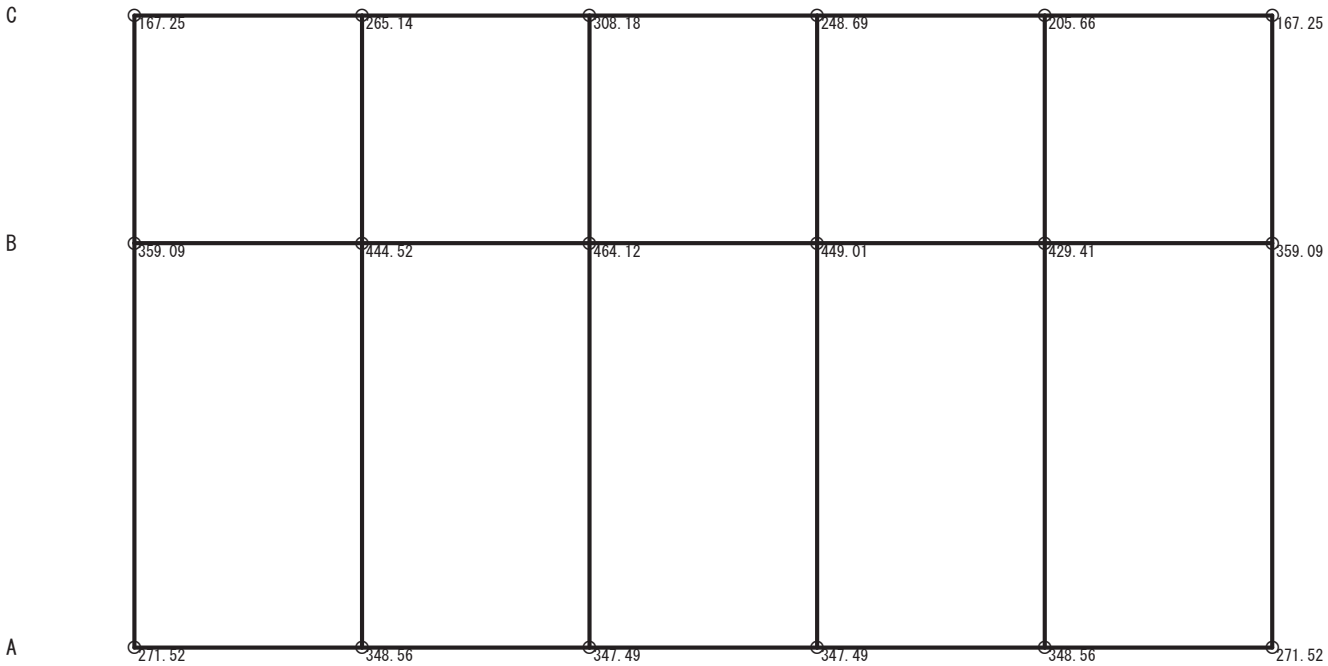

11F 層　合計 : 5802.56 (kN) (S=1/239)

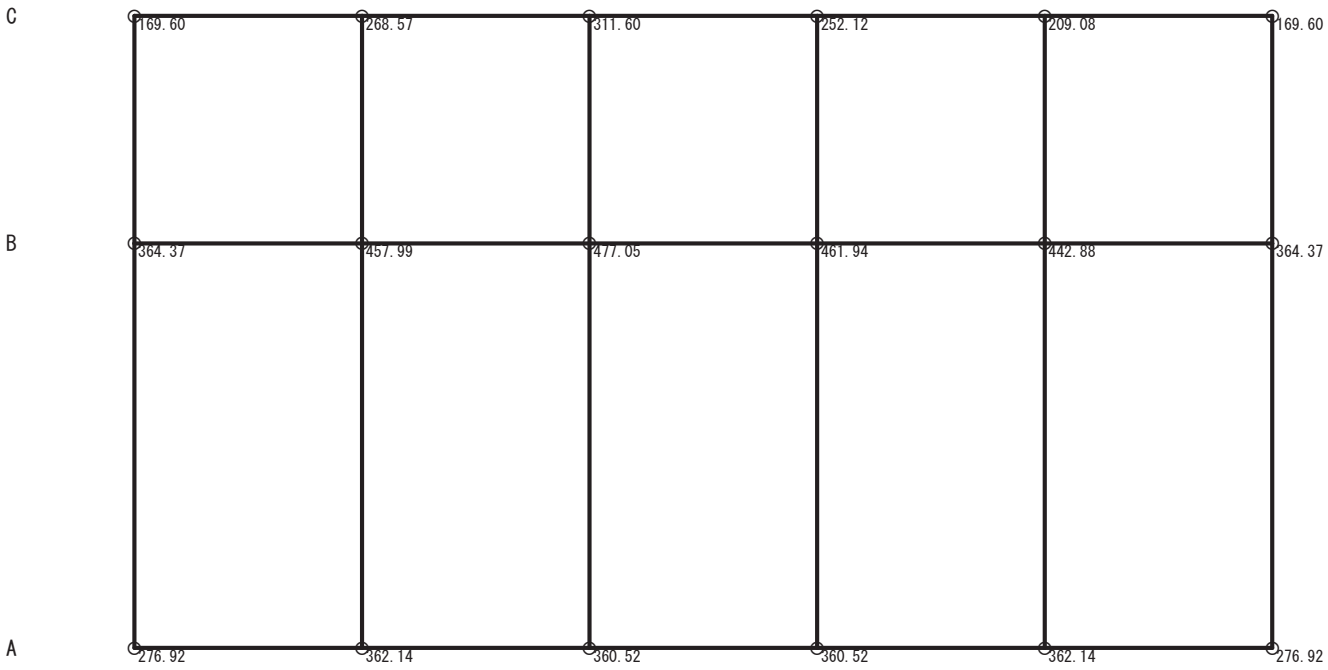

10F 層　合計 : 5948.33 (kN) (S=1/239)

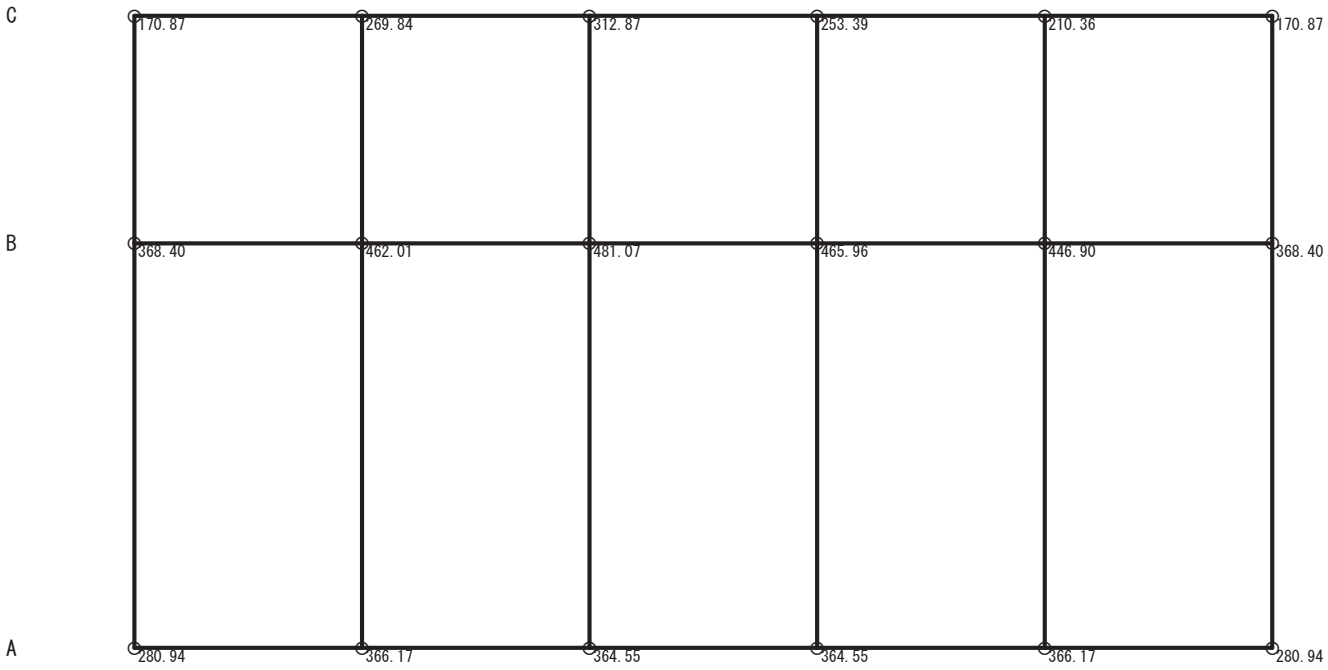

9F 層　合計 : 6004.26 (kN) (S=1/239)

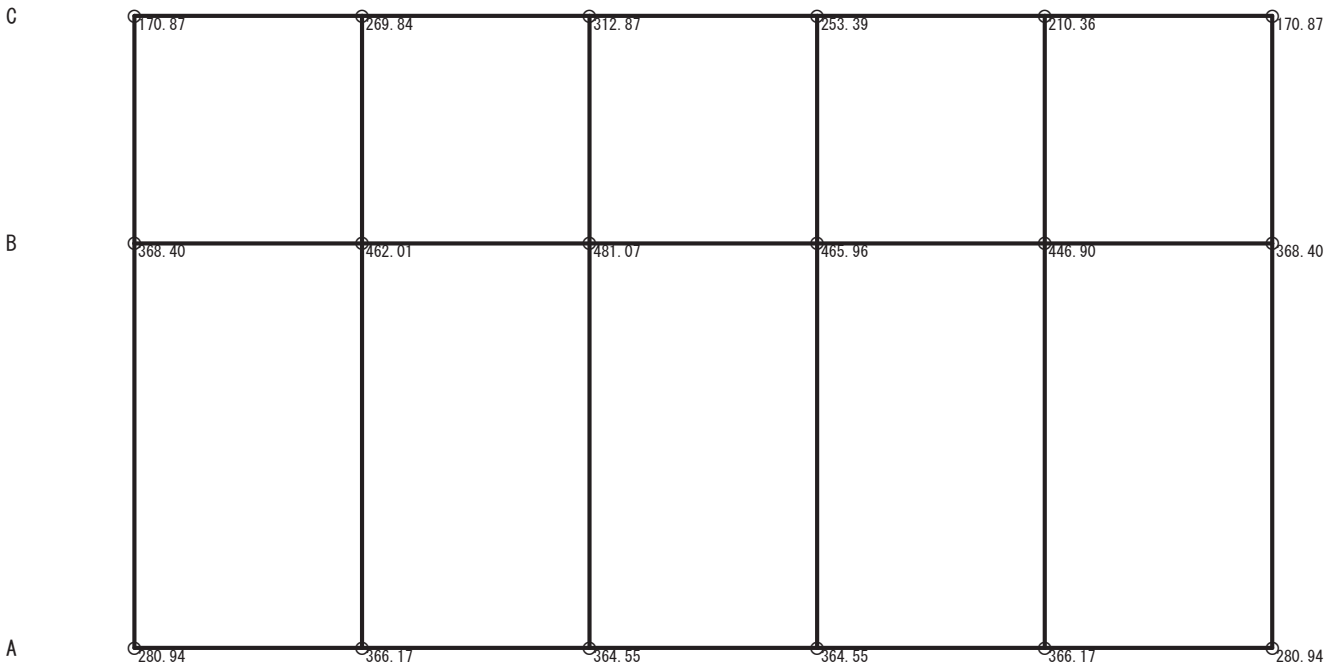

8F 層　合計 : 6004.26 (kN) (S=1/239)

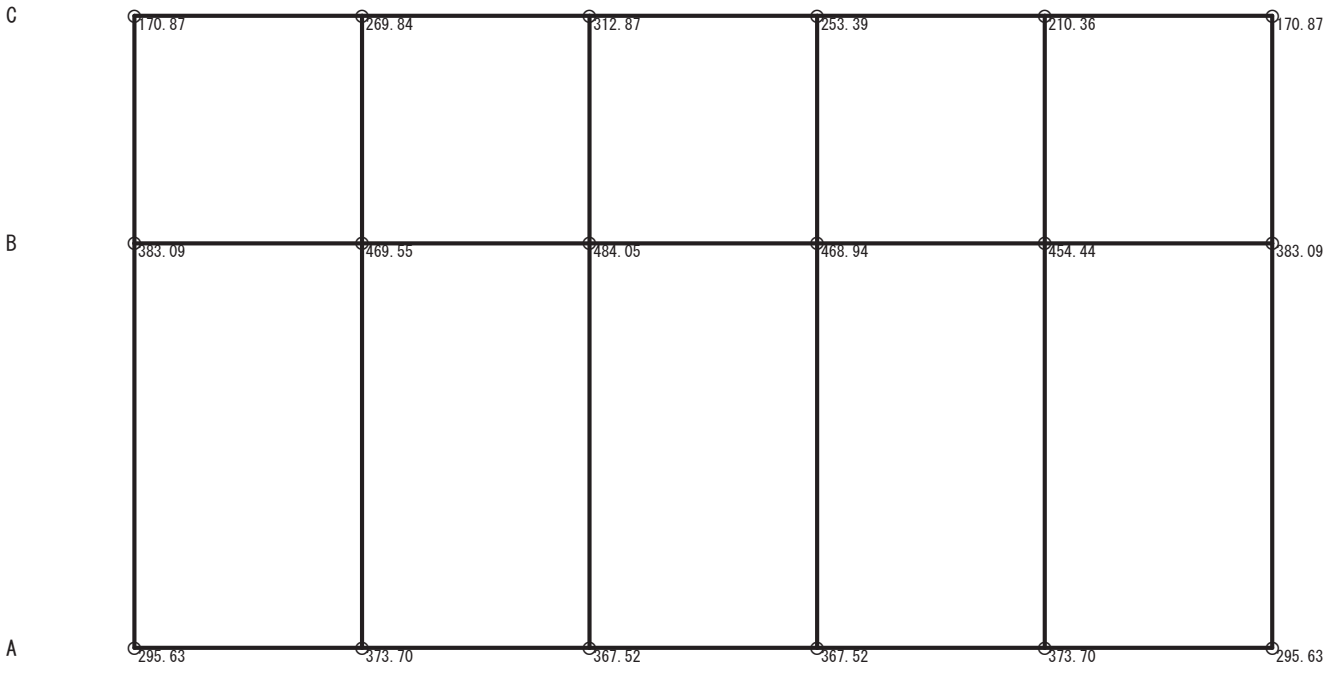

7F 層　合計 : 6105.07 (kN) (S=1/239)

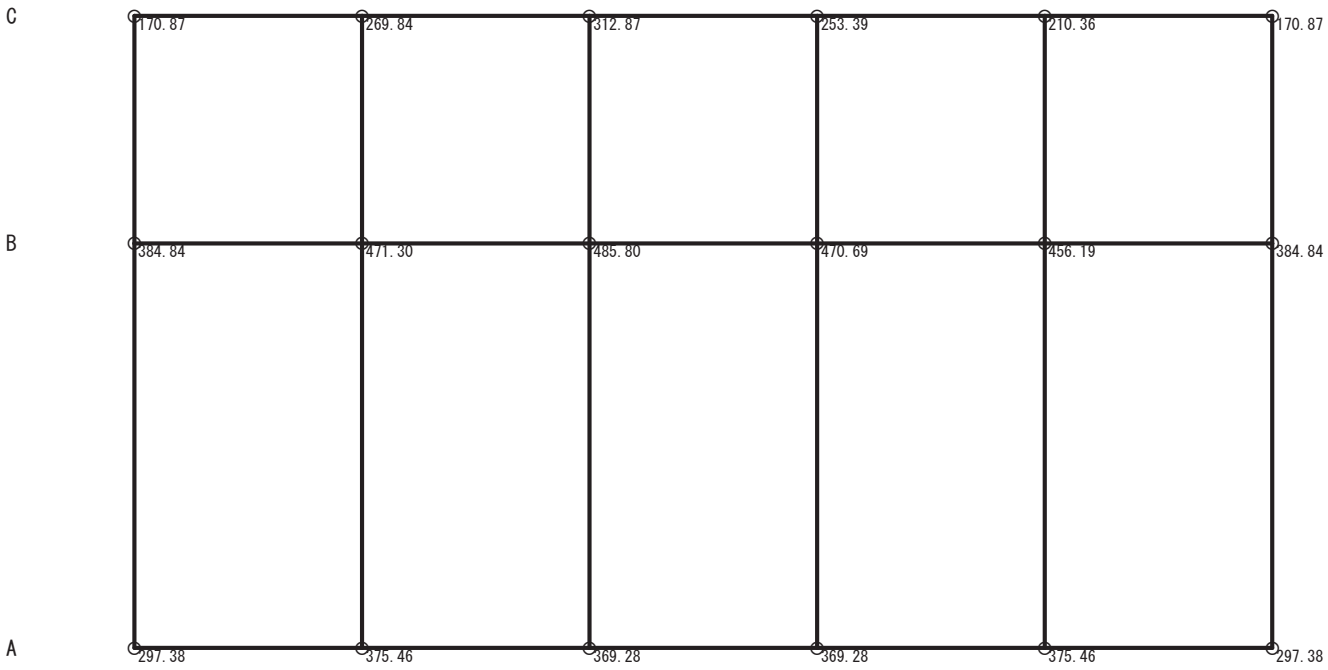

6F 層　合計 : 6126.10 (kN) (S=1/239)

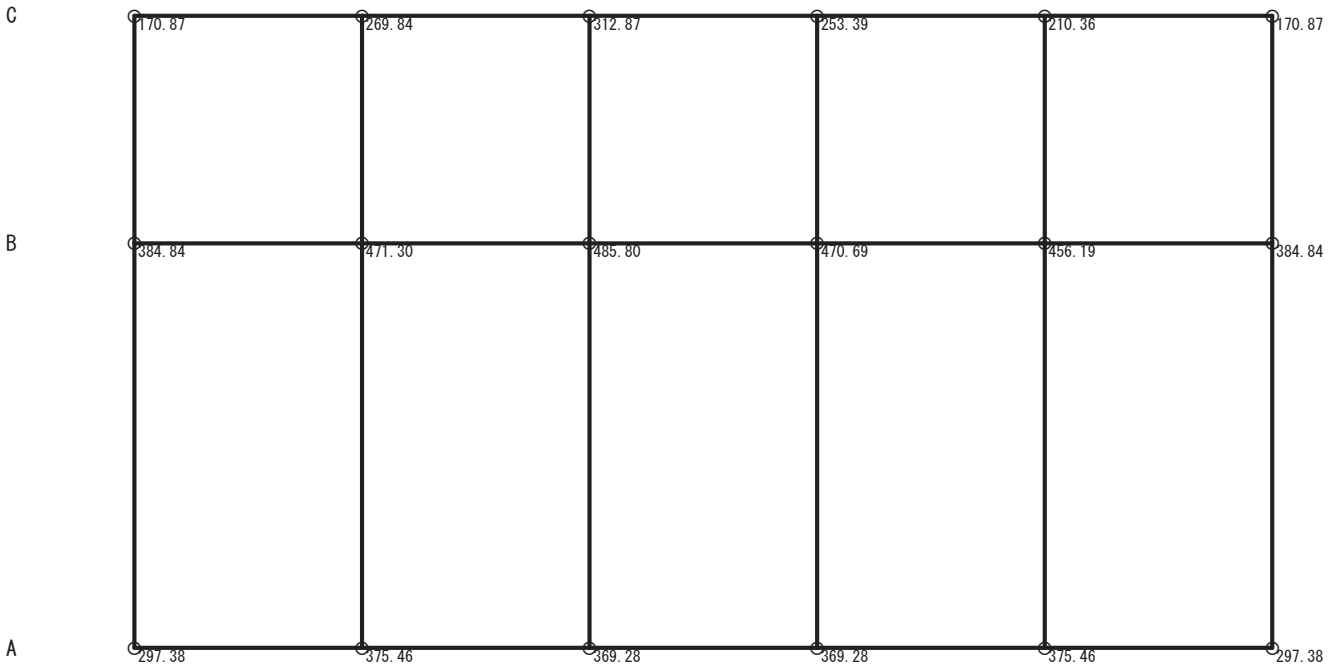

5F 層　合計 : 6126.10 (kN) (S=1/239)

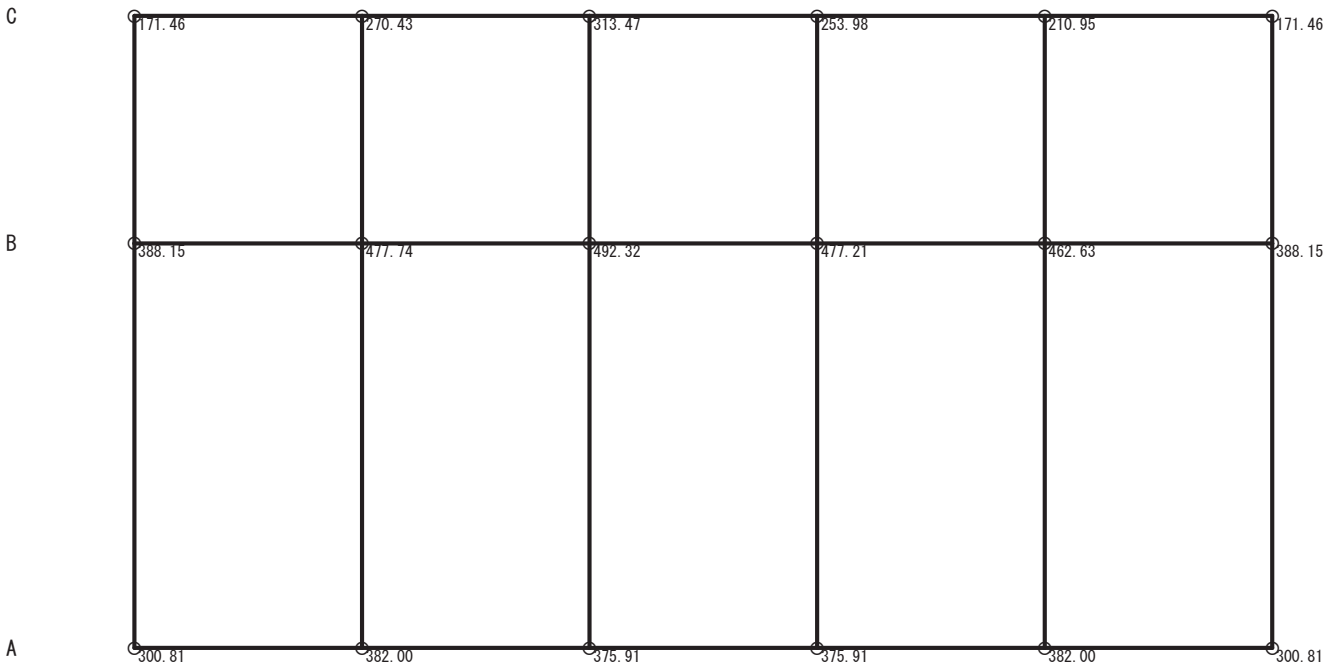

4F 層　合計 : 6195.41 (kN) (S=1/239)

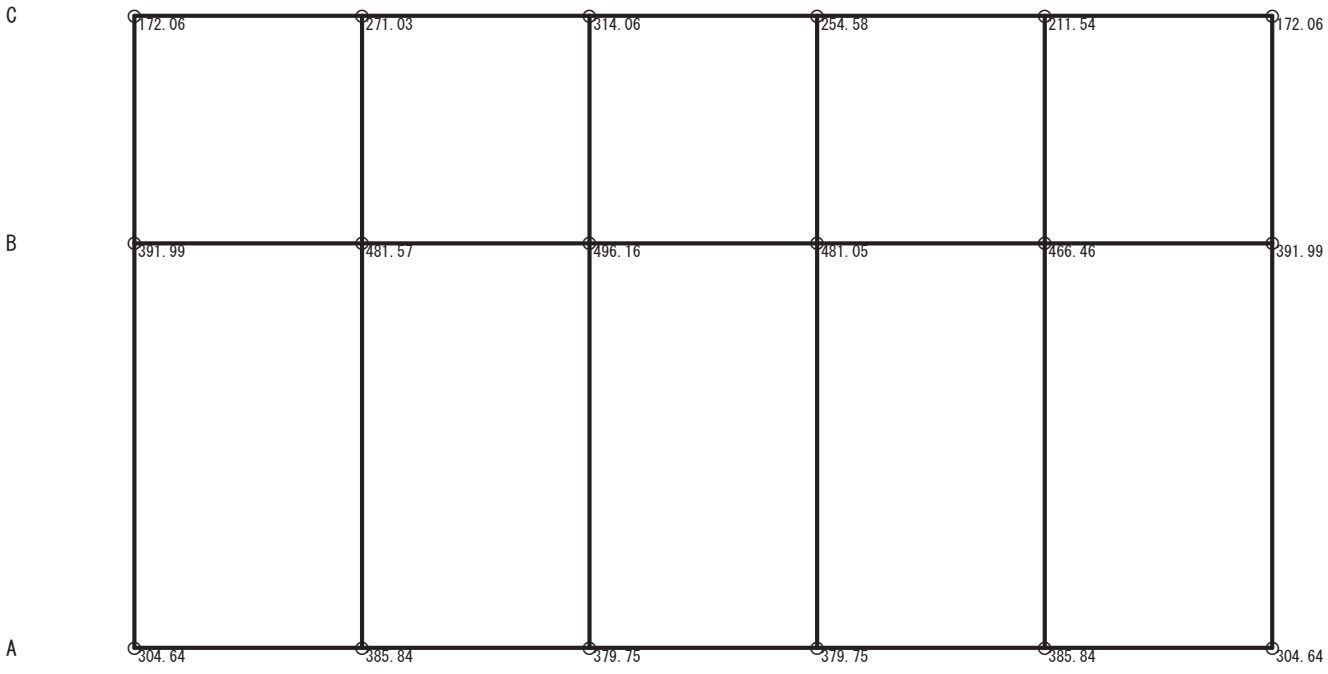

3F 層　合計 : 6245.01 (kN) (S=1/239)

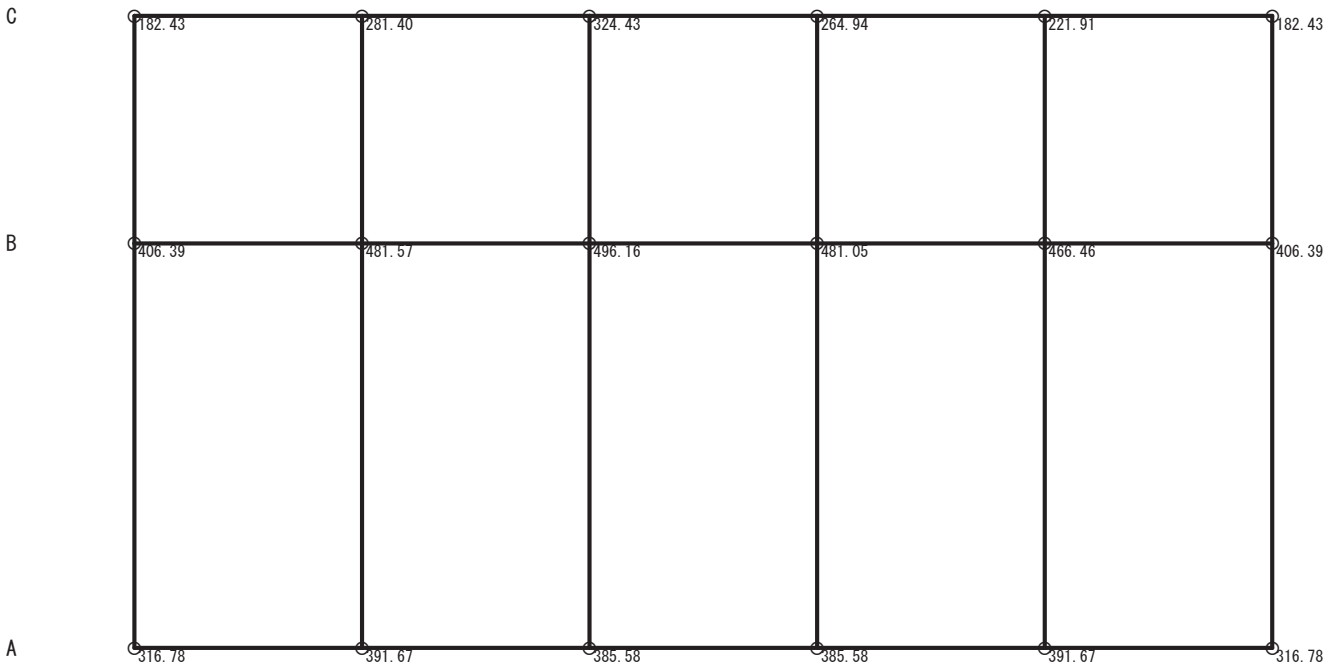

2F 層　合計 : 6383.61 (kN) (S=1/239)

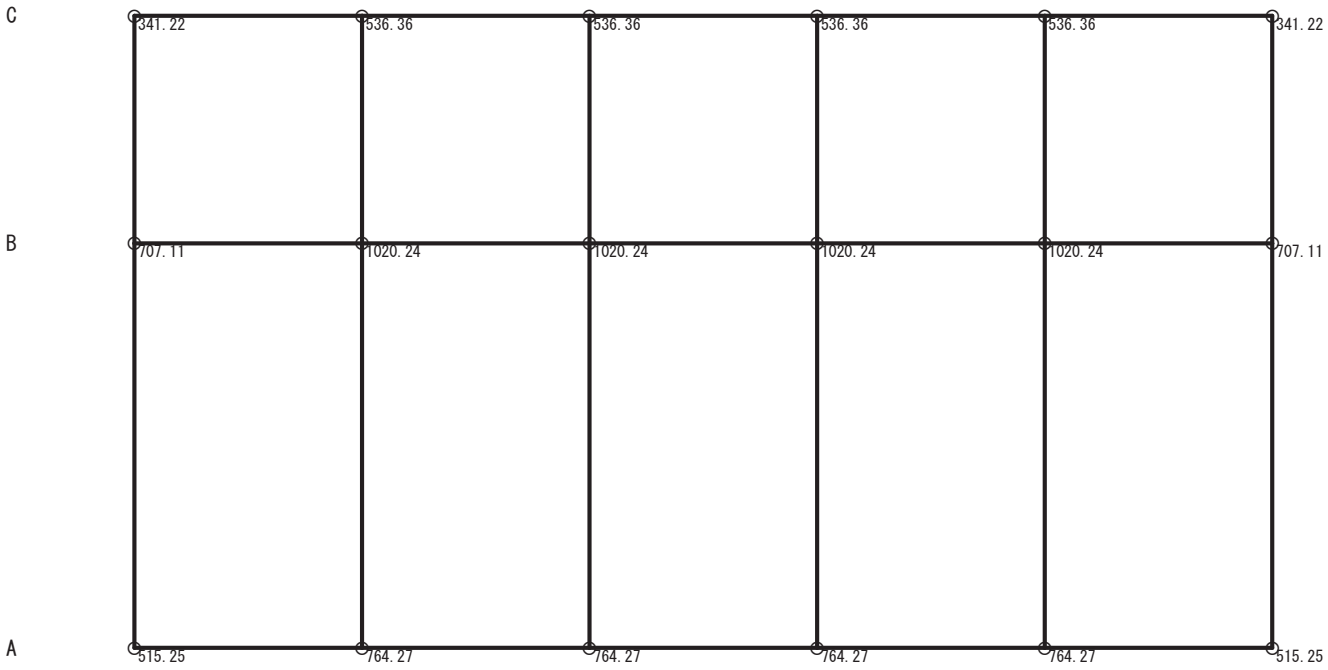

1F 層　合計 : 12410.64 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：44.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：44.000 (m)　α：1.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.545
Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ Ｔ = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
11F	Ａ	2123.8	6552.1	0.097	2.657	0.386		2531.8	0.0	2531.8
	Ｂ	3044.1								
	Ｃ	1384.2								
	sum	6552.1								
	Ｗｉ/Ａ	9.10								
10F	Ａ	1935.1	12354.6	0.183	2.147	0.312		3857.5	0.0	3857.5
	Ｂ	2505.3								
	Ｃ	1362.2								
	sum	5802.6								
	Ｗｉ/Ａ	8.06								
9F	Ａ	1999.2	18302.9	0.271	1.878	0.273		4999.0	0.0	4999.0
	Ｂ	2568.6								
	Ｃ	1380.6								
	sum	5948.3								
	Ｗｉ/Ａ	8.26								
8F	Ａ	2023.3	24307.2	0.360	1.695	0.247		5993.6	0.0	5993.6
	Ｂ	2592.8								
	Ｃ	1388.2								
	sum	6004.3								
	Ｗｉ/Ａ	8.34								
7F	Ａ	2023.3	30311.5	0.449	1.555	0.226		6856.7	0.0	6856.7
	Ｂ	2592.8								
	Ｃ	1388.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
7F	sum	6004.3	30311.5	0.449	1.555	0.226		6856.7	0.0	6856.7
	Wi/A	8.34								
6F	A	2073.7	36416.5	0.540	1.437	0.209		7613.9	0.0	7613.9
	B	2643.2								
	C	1388.2								
	sum	6105.1								
	Wi/A	8.48								
5F	A	2084.2	42542.6	0.630	1.335	0.194		8260.4	0.0	8260.4
	B	2653.7								
	C	1388.2								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
4F	A	2084.2	48668.7	0.721	1.243	0.181		8799.2	0.0	8799.2
	B	2653.7								
	C	1388.2								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
3F	A	2117.4	54864.1	0.813	1.158	0.168		9238.6	0.0	9238.6
	B	2686.2								
	C	1391.8								
	sum	6195.4								
	Wi/A	8.60								
2F	A	2140.5	61109.2	0.905	1.077	0.157		9577.0	0.0	9577.0
	B	2709.2								
	C	1395.3								
	sum	6245.0								
	Wi/A	8.67								
1F	A	2188.1	67492.8	1.000	1.000	0.145		9817.1	0.0	9817.1
	B	2738.0								
	C	1457.5								
	sum	6383.6								
	Wi/A	8.87								
基礎	A	4087.6	79903.4		K=0.1000 (H=0.00)		1241.064	11058.2	0.0	11058.2
	B	5495.2								
	C	2827.9								
	sum	12410.6								
	Wi/A	17.24								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	2123.8	6552.1	0.097	2.657	0.386		2531.8	0.0	2531.8
	B	3044.1								
	C	1384.2								
	sum	6552.1								
	Wi/A	9.10								
10F	A	1935.1	12354.6	0.183	2.147	0.312		3857.5	0.0	3857.5
	B	2505.3								
	C	1362.2								
	sum	5802.6								
	Wi/A	8.06								
9F	A	1999.2	18302.9	0.271	1.878	0.273		4999.0	0.0	4999.0
	B	2568.6								
	C	1380.6								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	5948.3	18302.9	0.271	1.878	0.273		4999.0	0.0	4999.0
	Wi/A	8.26								
8F	A	2023.3	24307.2	0.360	1.695	0.247		5993.6	0.0	5993.6
	B	2592.8								
	C	1388.2								
	sum	6004.3								
	Wi/A	8.34								
7F	A	2023.3	30311.5	0.449	1.555	0.226		6856.7	0.0	6856.7
	B	2592.8								
	C	1388.2								
	sum	6004.3								
	Wi/A	8.34								
6F	A	2073.7	36416.5	0.540	1.437	0.209		7613.9	0.0	7613.9
	B	2643.2								
	C	1388.2								
	sum	6105.1								
	Wi/A	8.48								
5F	A	2084.2	42542.6	0.630	1.335	0.194		8260.4	0.0	8260.4
	B	2653.7								
	C	1388.2								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
4F	A	2084.2	48668.7	0.721	1.243	0.181		8799.2	0.0	8799.2
	B	2653.7								
	C	1388.2								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
3F	A	2117.4	54864.1	0.813	1.158	0.168		9238.6	0.0	9238.6
	B	2686.2								
	C	1391.8								
	sum	6195.4								
	Wi/A	8.60								
2F	A	2140.5	61109.2	0.905	1.077	0.157		9577.0	0.0	9577.0
	B	2709.2								
	C	1395.3								
	sum	6245.0								
	Wi/A	8.67								
1F	A	2188.1	67492.8	1.000	1.000	0.145		9817.1	0.0	9817.1
	B	2738.0								
	C	1457.5								
	sum	6383.6								
	Wi/A	8.87								
基礎	A	4087.6	79903.4		K=0.1000 (H=0.00)		1241.064	11058.2	0.0	11058.2
	B	5495.2								
	C	2827.9								
	sum	12410.6								
	Wi/A	17.24								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 44.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	786.2	6552.1	0.097	2.657	0.386		2531.8	0.0	2531.8
	2	1246.0								
	3	1243.8								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	4	1243.8	6552.1	0.097	2.657	0.386		2531.8	0.0	2531.8
	5	1246.0								
	6	786.2								
	sum	6552.1								
	Wi/A	9.10								
10F	1	797.9	12354.6	0.183	2.147	0.312		3857.5	0.0	3857.5
	2	1058.2								
	3	1119.8								
	4	1045.2								
	5	983.6								
	6	797.9								
	sum	5802.6								
	Wi/A	8.06								
9F	1	810.9	18302.9	0.271	1.878	0.273		4999.0	0.0	4999.0
	2	1088.7								
	3	1149.2								
	4	1074.6								
	5	1014.1								
	6	810.9								
	sum	5948.3								
	Wi/A	8.26								
8F	1	820.2	24307.2	0.360	1.695	0.247		5993.6	0.0	5993.6
	2	1098.0								
	3	1158.5								
	4	1083.9								
	5	1023.4								
	6	820.2								
	sum	6004.3								
	Wi/A	8.34								
7F	1	820.2	30311.5	0.449	1.555	0.226		6856.7	0.0	6856.7
	2	1098.0								
	3	1158.5								
	4	1083.9								
	5	1023.4								
	6	820.2								
	sum	6004.3								
	Wi/A	8.34								
6F	1	849.6	36416.5	0.540	1.437	0.209		7613.9	0.0	7613.9
	2	1113.1								
	3	1164.4								
	4	1089.8								
	5	1038.5								
	6	849.6								
	sum	6105.1								
	Wi/A	8.48								
5F	1	853.1	42542.6	0.630	1.335	0.194		8260.4	0.0	8260.4
	2	1116.6								
	3	1167.9								
	4	1093.4								
	5	1042.0								
	6	853.1								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
4F	1	853.1	48668.7	0.721	1.243	0.181		8799.2	0.0	8799.2
	2	1116.6								
	3	1167.9								
	4	1093.4								
	5	1042.0								
	6	853.1								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
3F	1	860.4	54864.1	0.813	1.158	0.168		9238.6	0.0	9238.6
	2	1130.2								
	3	1181.7								
	4	1107.1								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
3F	5	1055.6	54864.1	0.813	1.158	0.168		9238.6	0.0	9238.6
	6	860.4								
	sum	6195.4								
	Wi/A	8.60								
2F	1	868.7	61109.2	0.905	1.077	0.157		9577.0	0.0	9577.0
	2	1138.4								
	3	1190.0								
	4	1115.4								
	5	1063.8								
	6	868.7								
	sum	6245.0								
	Wi/A	8.67								
1F	1	905.6	67492.8	1.000	1.000	0.145		9817.1	0.0	9817.1
	2	1154.6								
	3	1206.2								
	4	1131.6								
	5	1080.0								
	6	905.6								
	sum	6383.6								
	Wi/A	8.87								
基礎	1	1563.6	79903.4		K=0.1000 (H=0.00)		1241.064	11058.2	0.0	11058.2
	2	2320.9								
	3	2320.9								
	4	2320.9								
	5	2320.9								
	6	1563.6								
	sum	12410.6								
	Wi/A	17.24								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	786.2	6552.1	0.097	2.657	0.386		2531.8	0.0	2531.8
	2	1246.0								
	3	1243.8								
	4	1243.8								
	5	1246.0								
	6	786.2								
	sum	6552.1								
	Wi/A	9.10								
10F	1	797.9	12354.6	0.183	2.147	0.312		3857.5	0.0	3857.5
	2	1058.2								
	3	1119.8								
	4	1045.2								
	5	983.6								
	6	797.9								
	sum	5802.6								
	Wi/A	8.06								
9F	1	810.9	18302.9	0.271	1.878	0.273		4999.0	0.0	4999.0
	2	1088.7								
	3	1149.2								
	4	1074.6								
	5	1014.1								
	6	810.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	5948.3	18302.9	0.271	1.878	0.273		4999.0	0.0	4999.0
	Wi/A	8.26								
8F	1	820.2	24307.2	0.360	1.695	0.247		5993.6	0.0	5993.6
	2	1098.0								
	3	1158.5								
	4	1083.9								
	5	1023.4								
	6	820.2								
	sum	6004.3								
	Wi/A	8.34								
7F	1	820.2	30311.5	0.449	1.555	0.226		6856.7	0.0	6856.7
	2	1098.0								
	3	1158.5								
	4	1083.9								
	5	1023.4								
	6	820.2								
	sum	6004.3								
	Wi/A	8.34								
6F	1	849.6	36416.5	0.540	1.437	0.209		7613.9	0.0	7613.9
	2	1113.1								
	3	1164.4								
	4	1089.8								
	5	1038.5								
	6	849.6								
	sum	6105.1								
	Wi/A	8.48								
5F	1	853.1	42542.6	0.630	1.335	0.194		8260.4	0.0	8260.4
	2	1116.6								
	3	1167.9								
	4	1093.4								
	5	1042.0								
	6	853.1								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
4F	1	853.1	48668.7	0.721	1.243	0.181		8799.2	0.0	8799.2
	2	1116.6								
	3	1167.9								
	4	1093.4								
	5	1042.0								
	6	853.1								
	sum	6126.1								
	Wi/A	8.51								
3F	1	860.4	54864.1	0.813	1.158	0.168		9238.6	0.0	9238.6
	2	1130.2								
	3	1181.7								
	4	1107.1								
	5	1055.6								
	6	860.4								
	sum	6195.4								
	Wi/A	8.60								
2F	1	868.7	61109.2	0.905	1.077	0.157		9577.0	0.0	9577.0
	2	1138.4								
	3	1190.0								
	4	1115.4								
	5	1063.8								
	6	868.7								
	sum	6245.0								
	Wi/A	8.67								
1F	1	905.6	67492.8	1.000	1.000	0.145		9817.1	0.0	9817.1
	2	1154.6								
	3	1206.2								
	4	1131.6								
	5	1080.0								
	6	905.6								
	sum	6383.6								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	Wi/A	8.87	67492.8	1.000	1.000	0.145		9817.1	0.0	9817.1
基礎	1	1563.6	79903.4		K=0.1000 (H=0.00)		1241.064	11058.2	0.0	11058.2
	2	2320.9								
	3	2320.9								
	4	2320.9								
	5	2320.9								
	6	1563.6								
	sum	12410.6								
	Wi/A	17.24								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

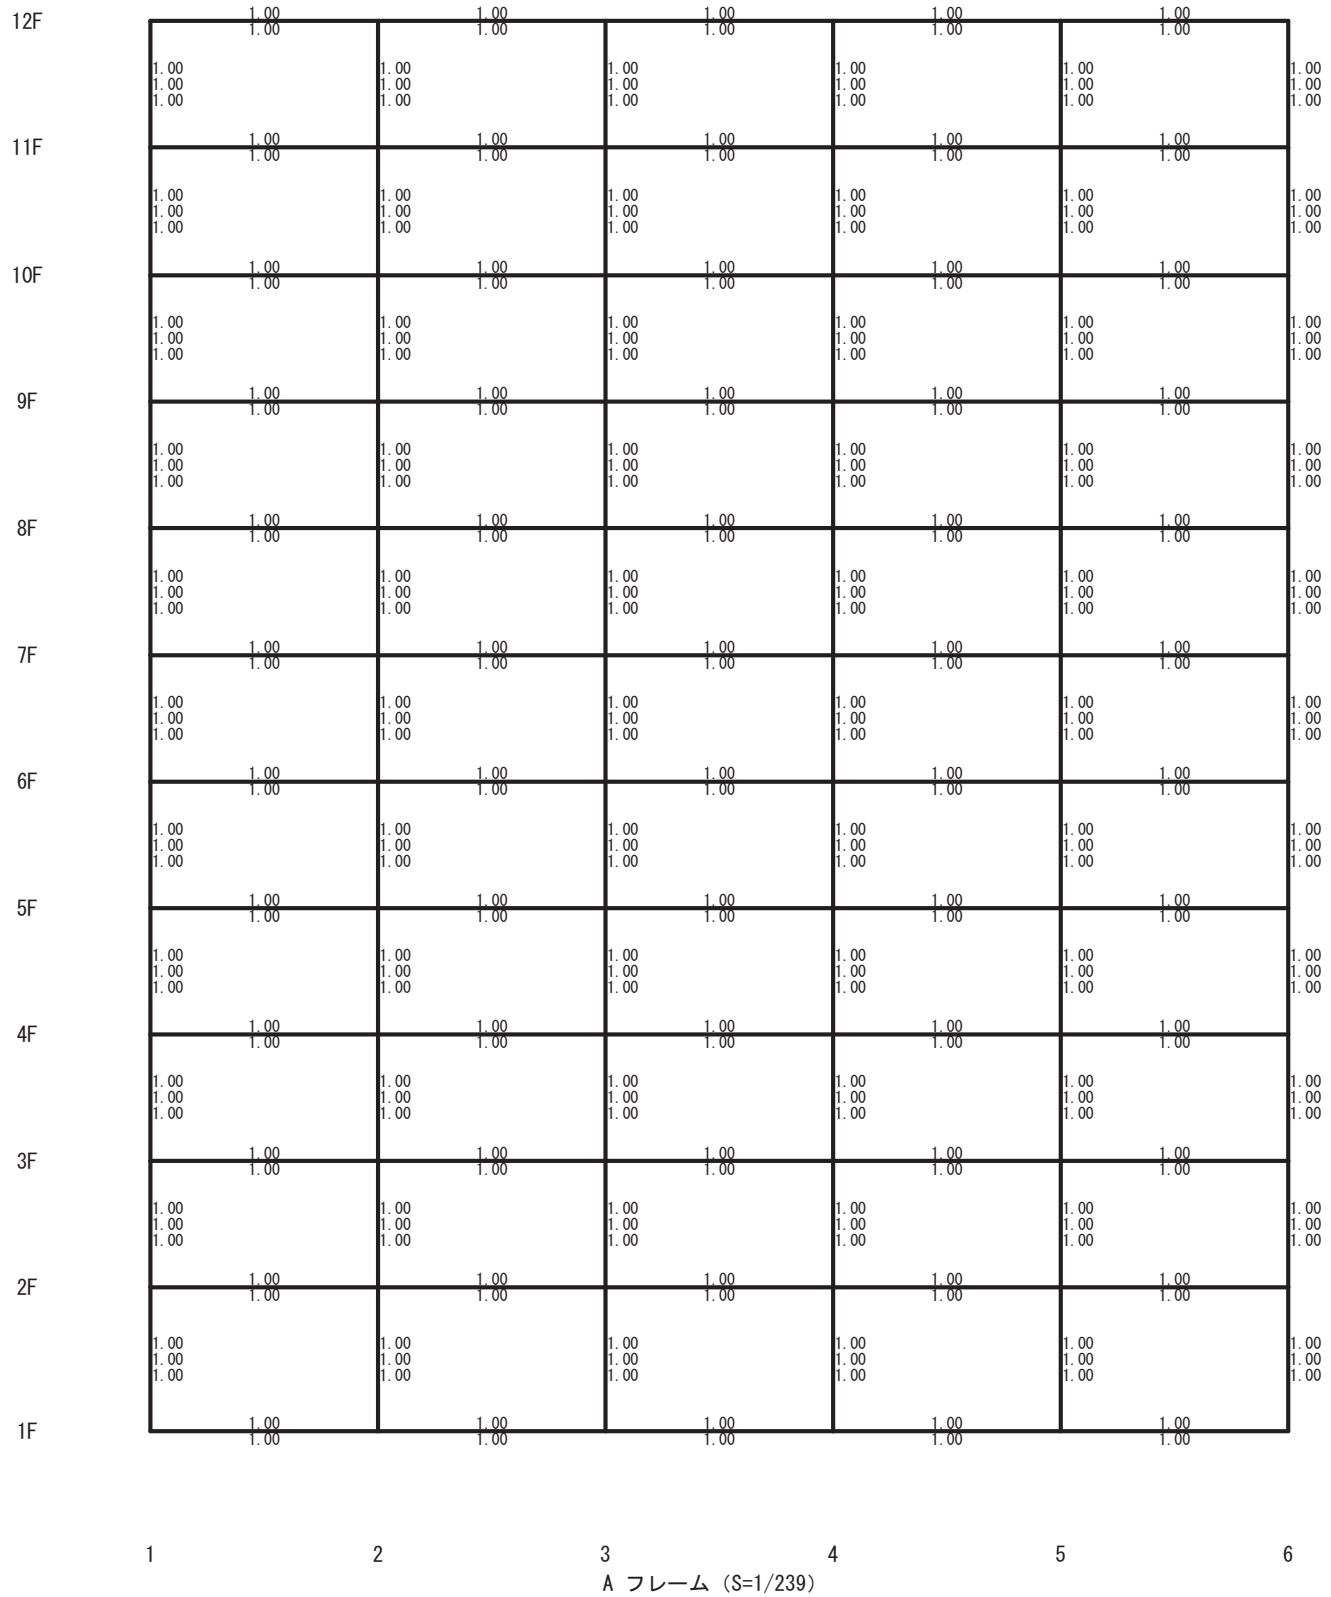

A フレーム (S=1/239)

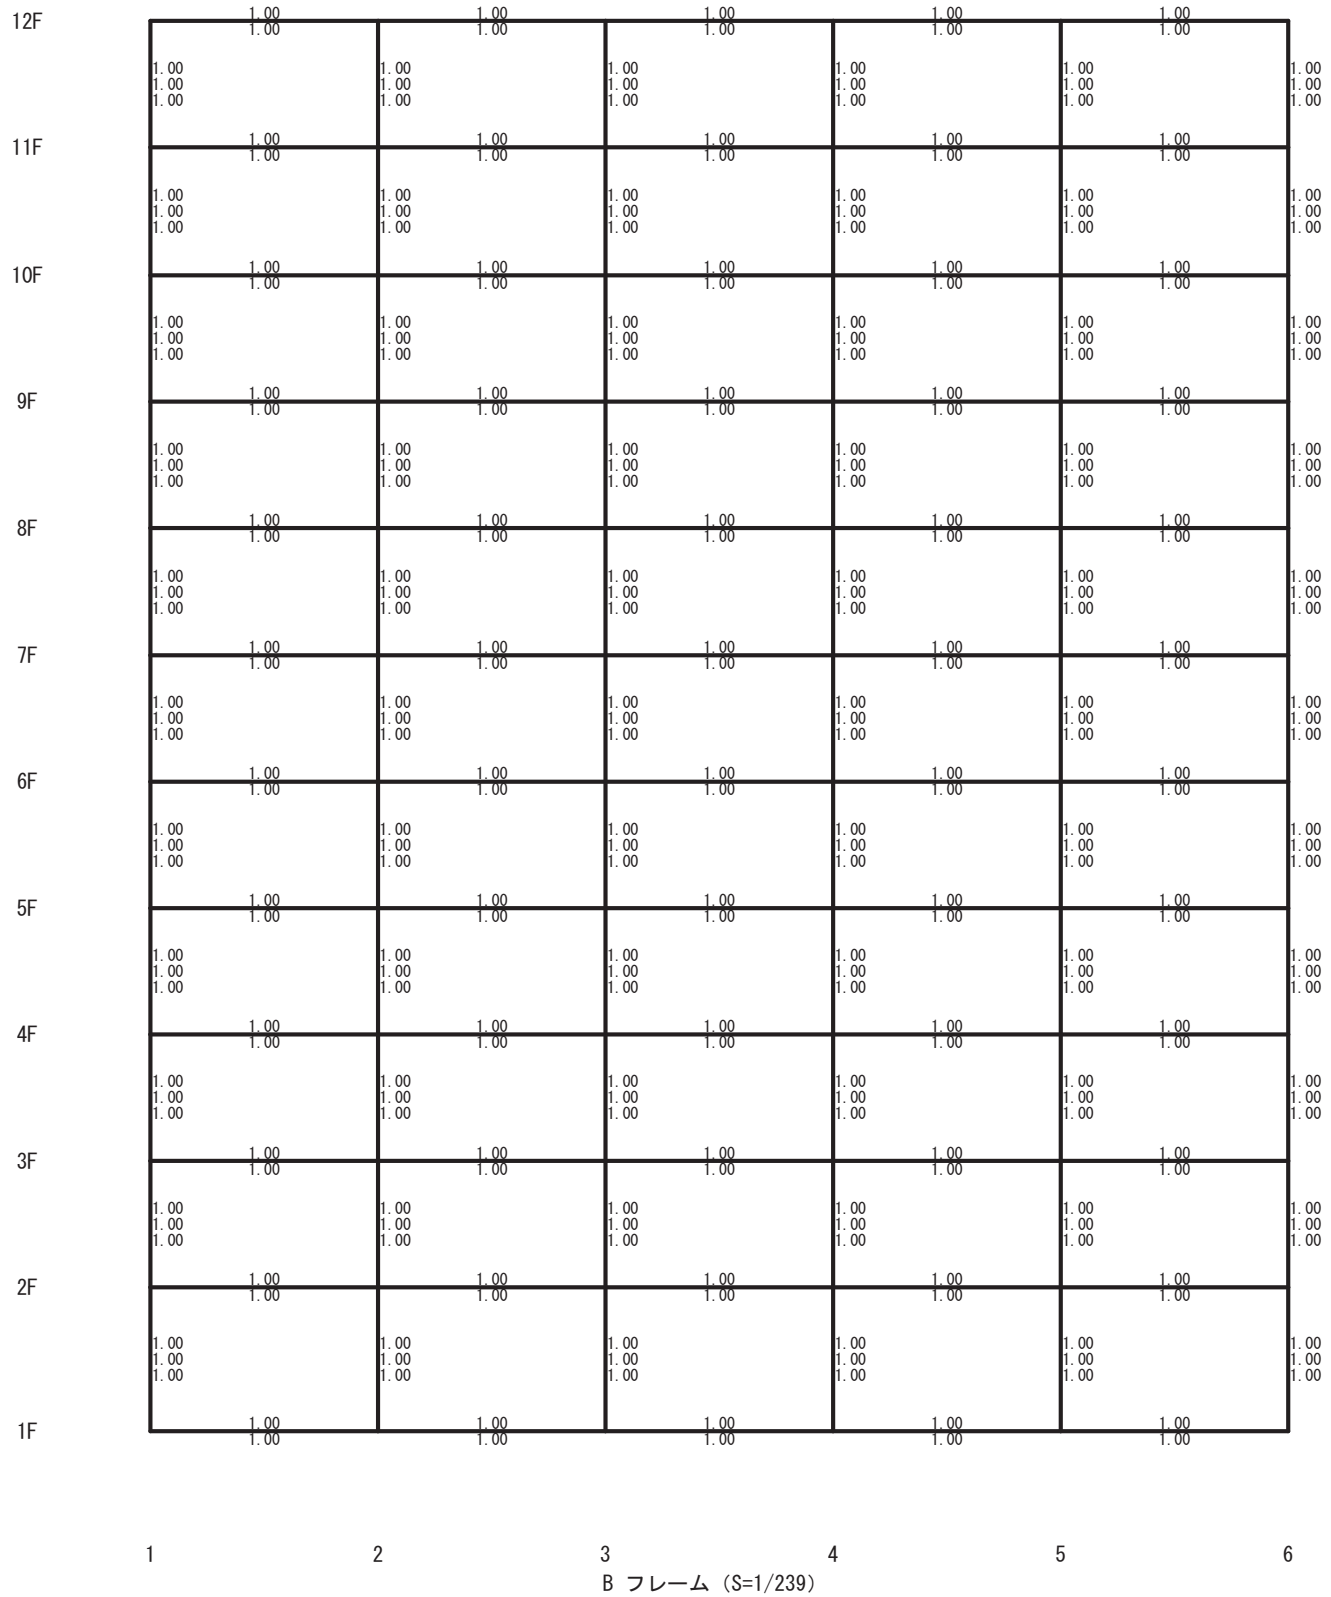

B フレーム (S=1/239)

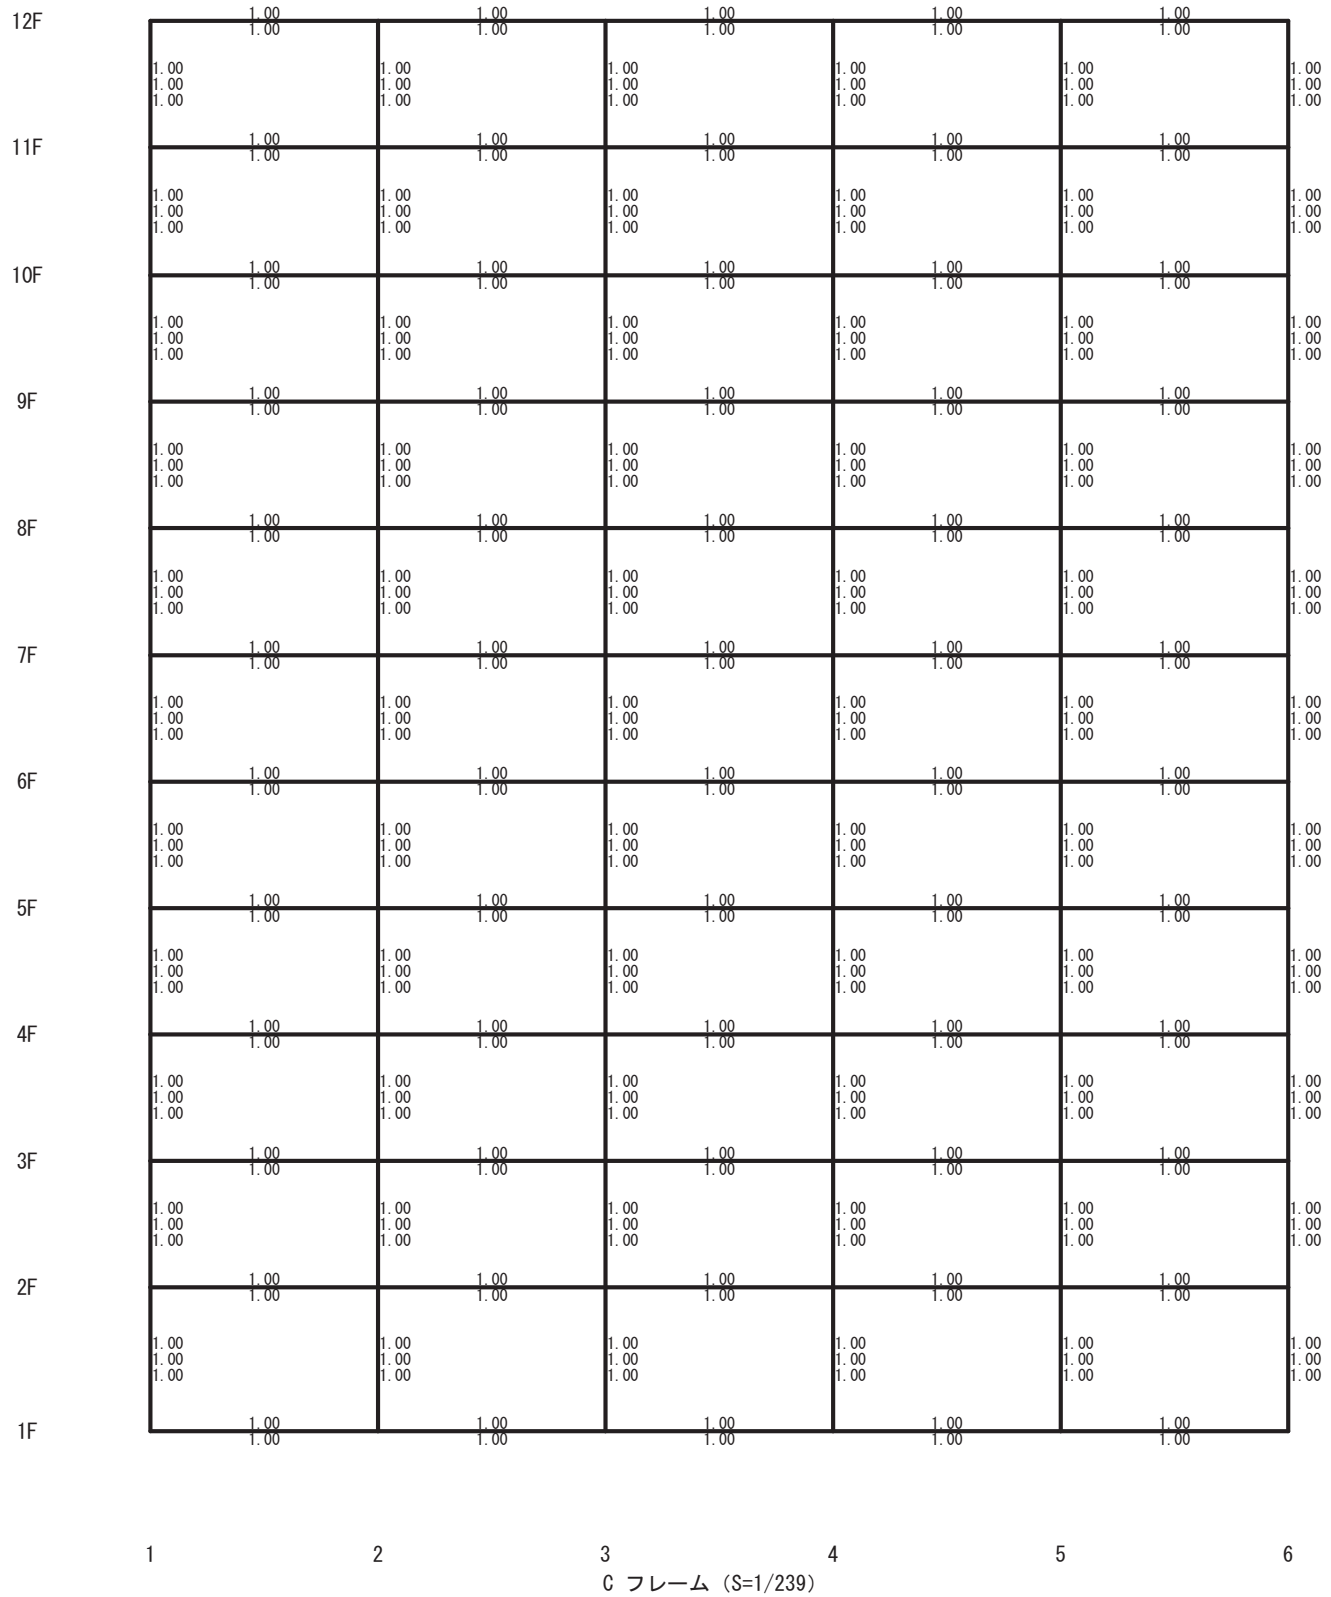

C フレーム (S=1/239)

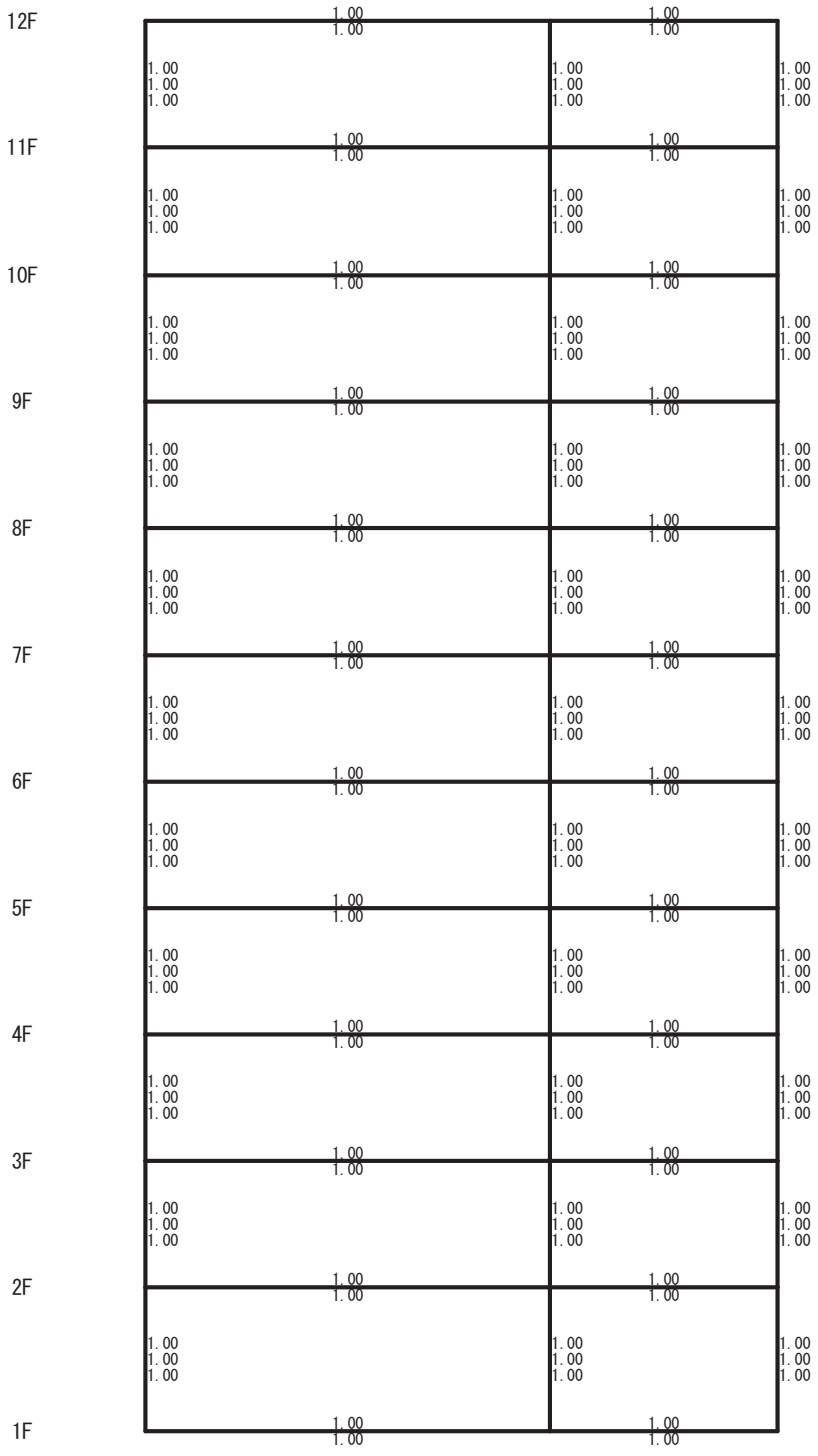

1 フレーム (S=1/239)

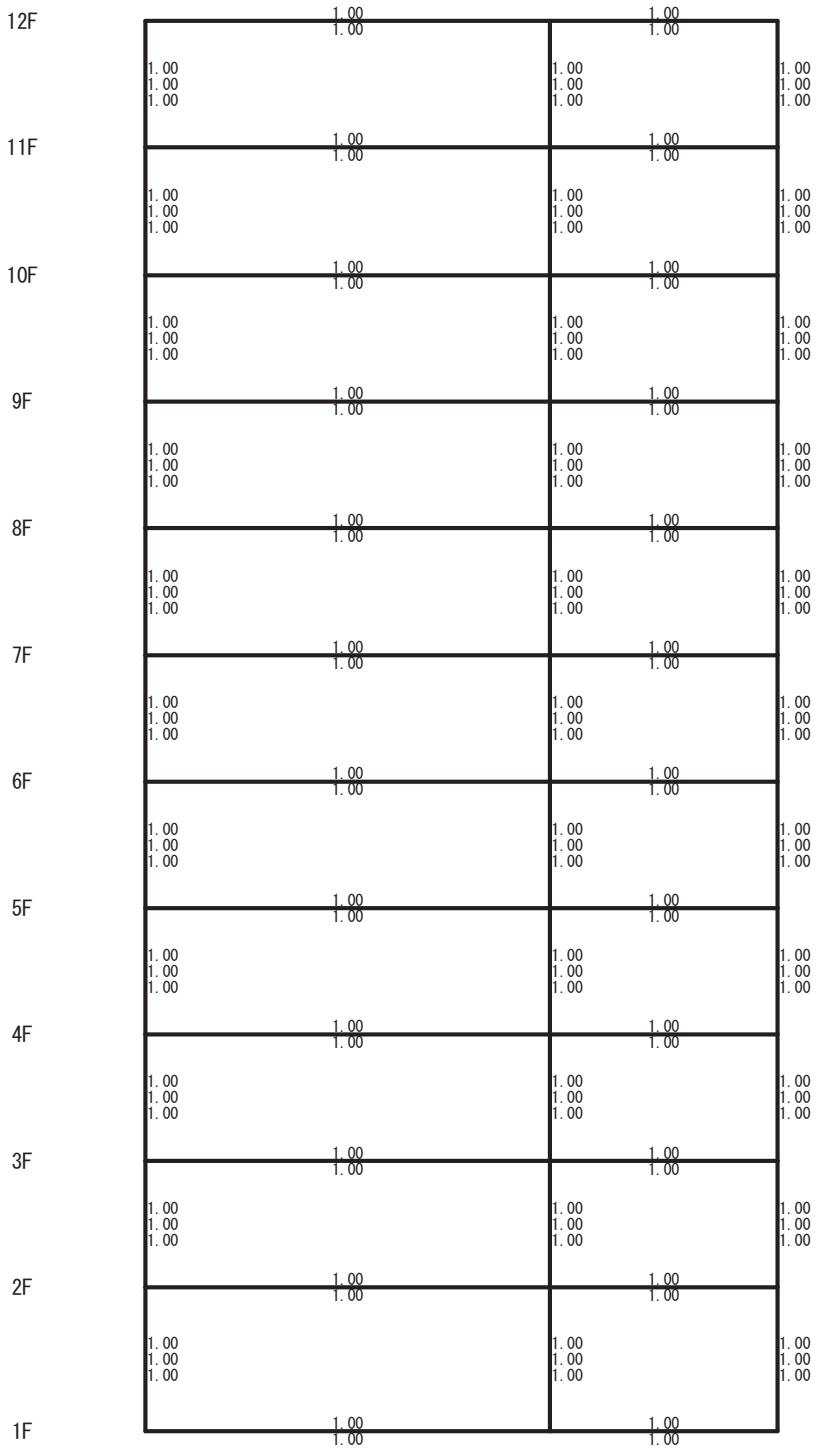

2 フレーム (S=1/239)

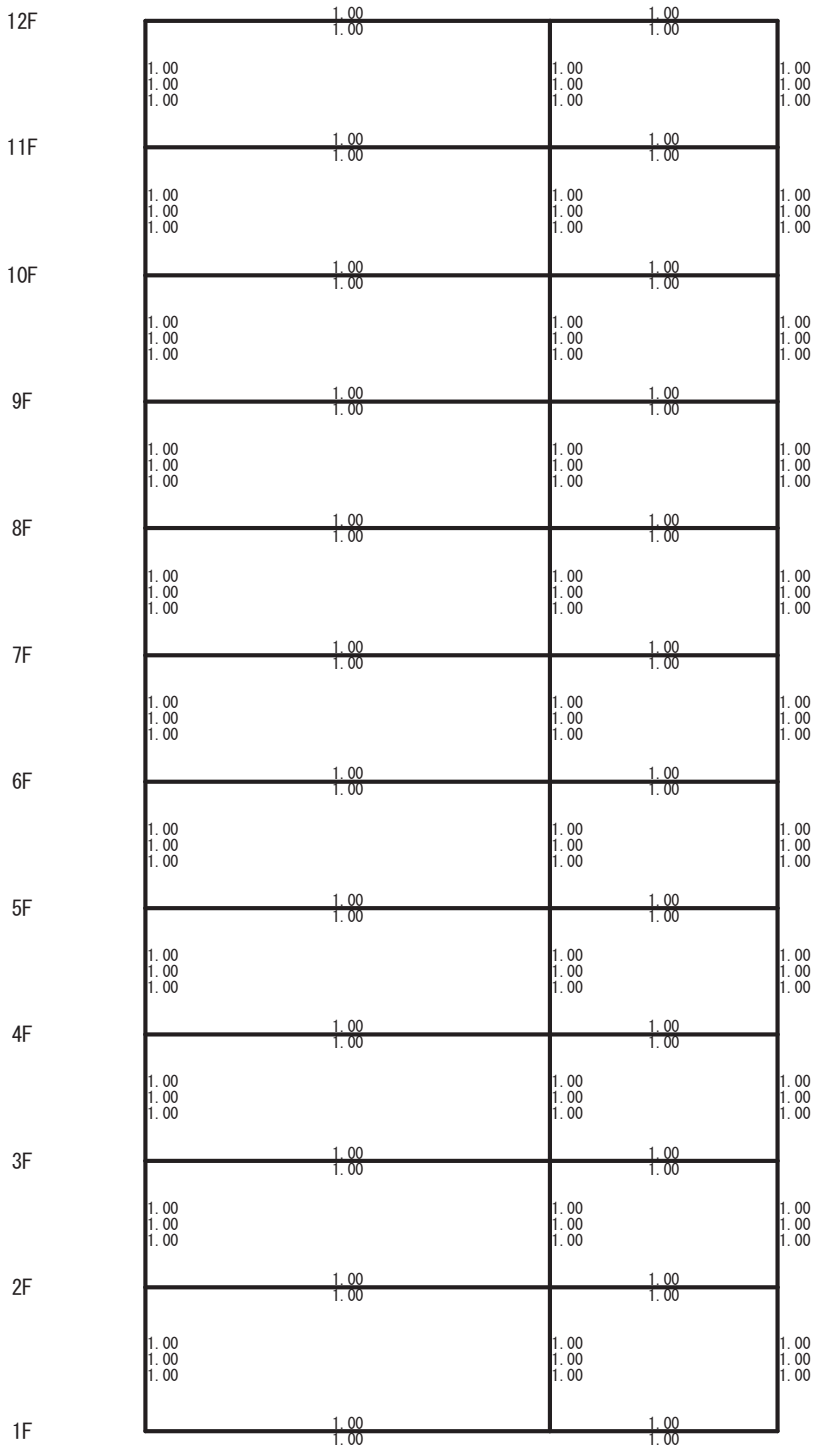

3 フレーム (S=1/239)

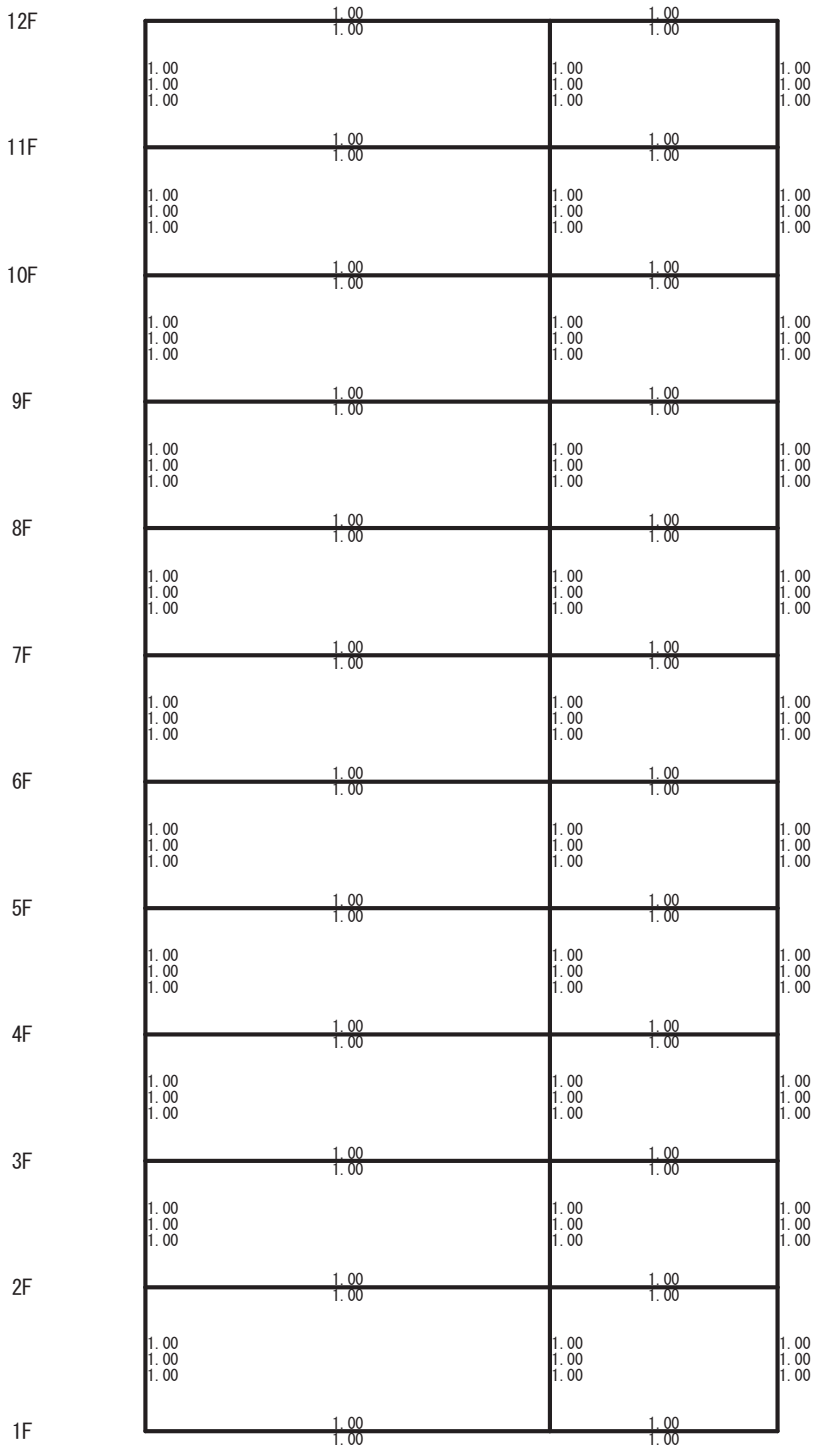

4 フレーム (S=1/239)

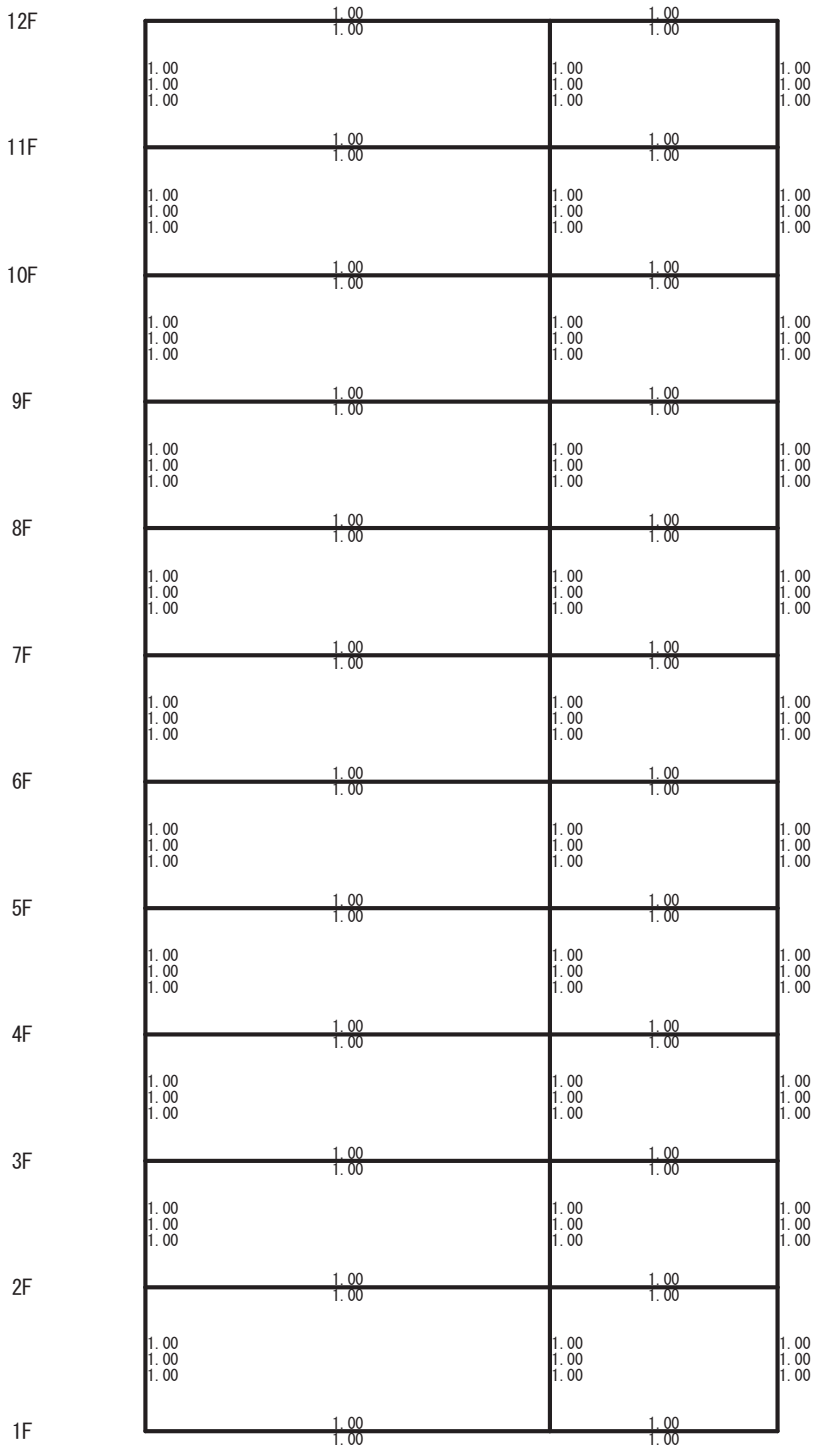

5 フレーム (S=1/239)

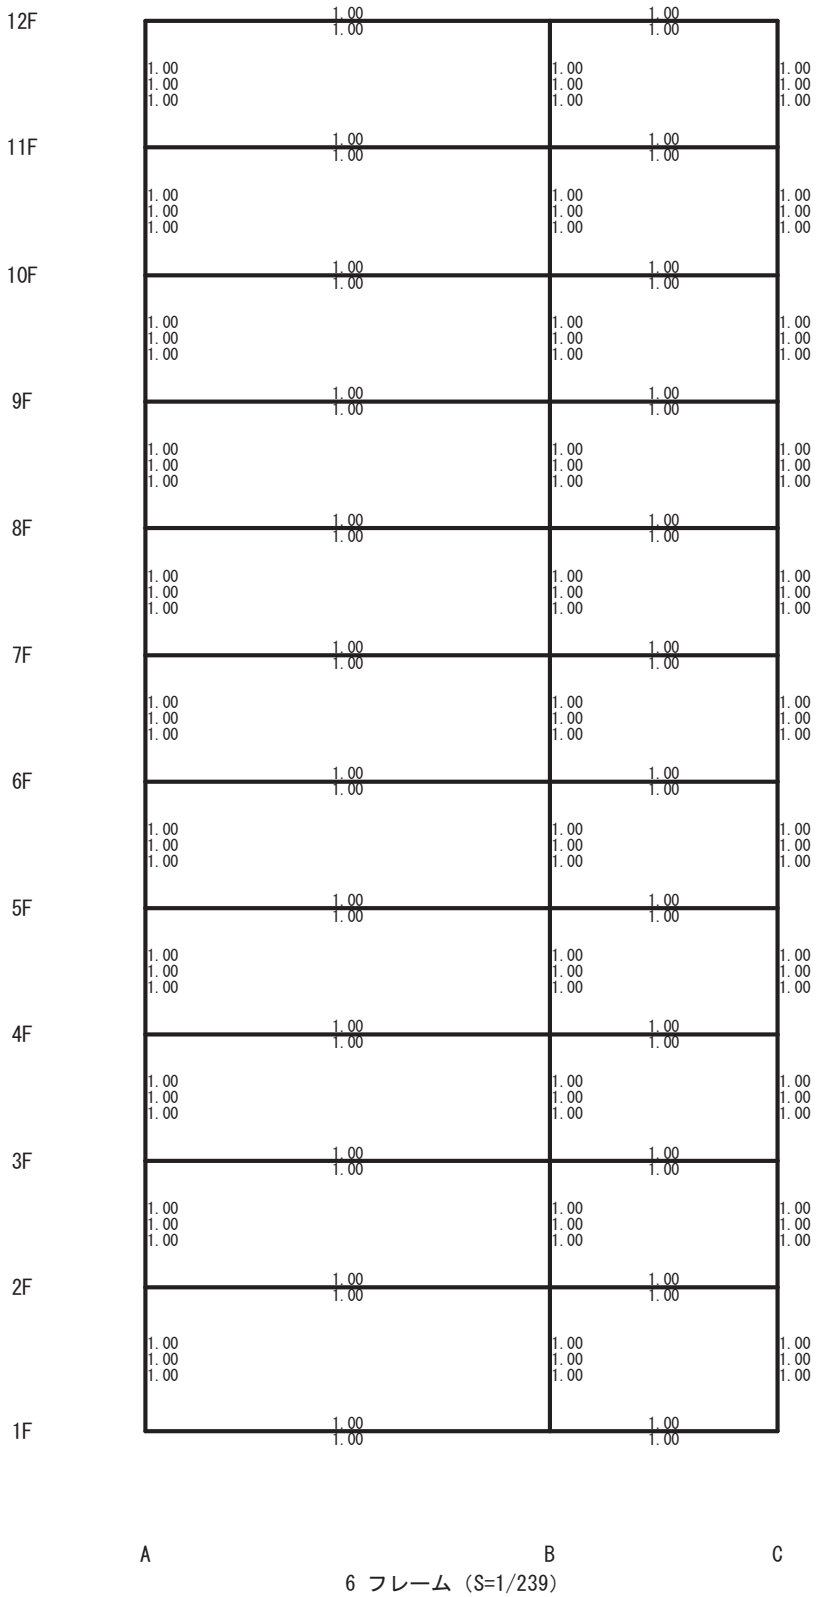

6 フレーム (S=1/239)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

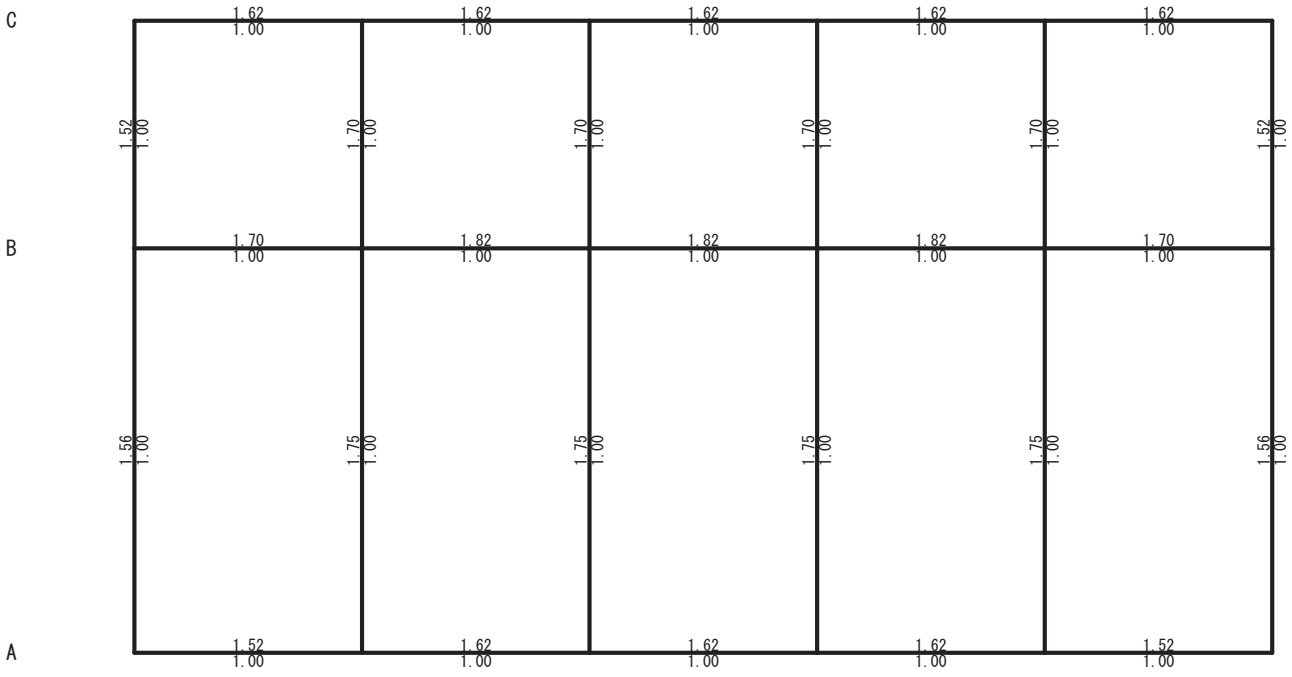

12F 層 (S=1/239)

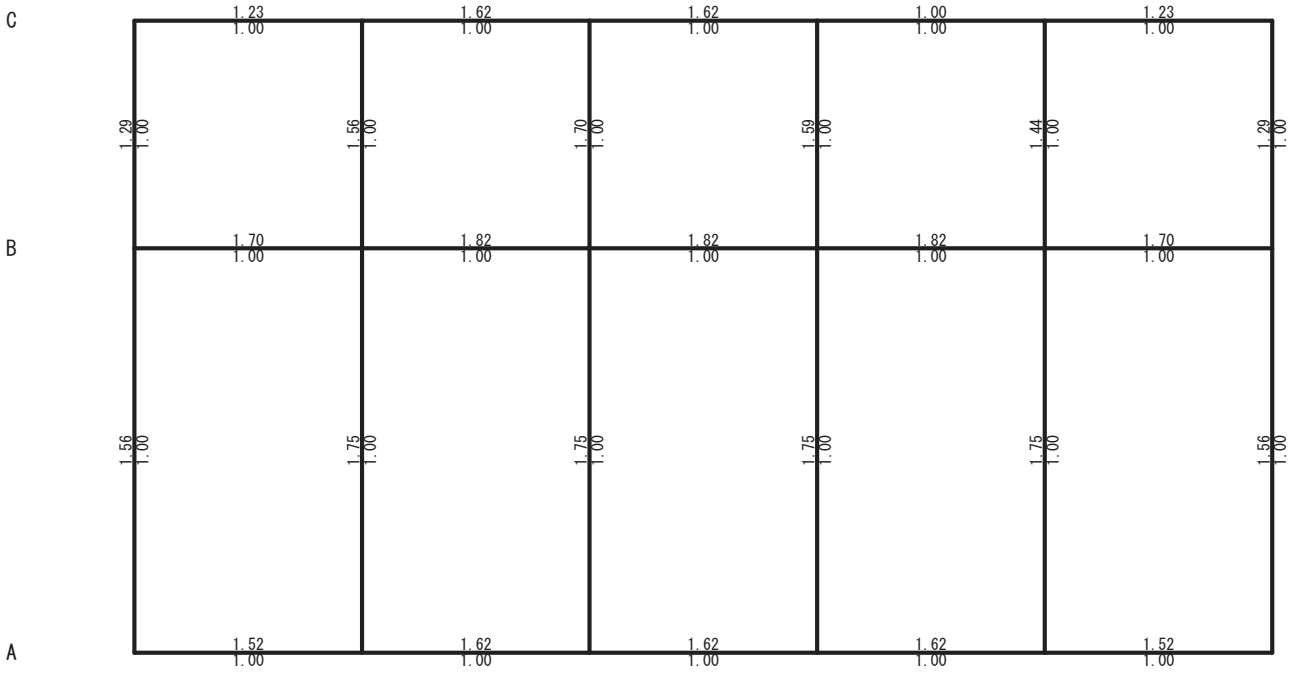

11F 層 (S=1/239)

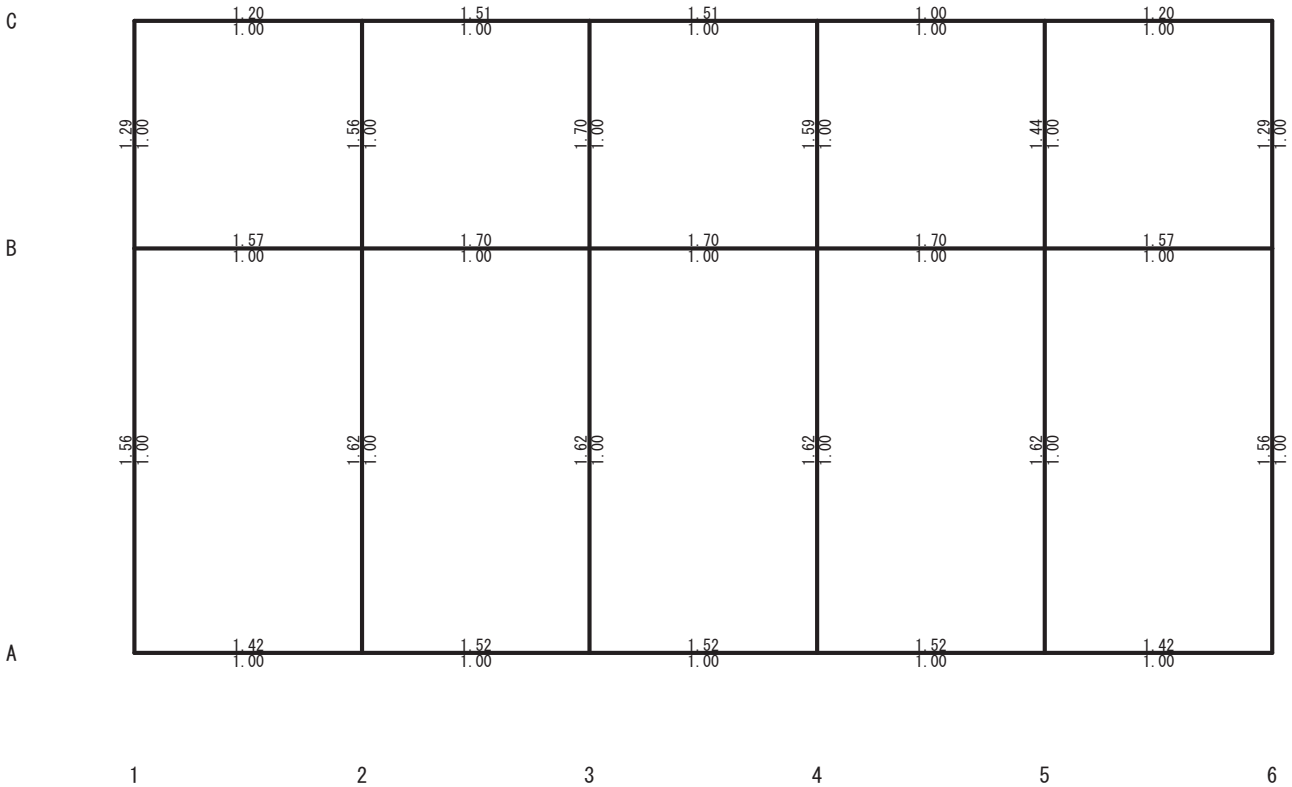

10F 層 (S=1/239)

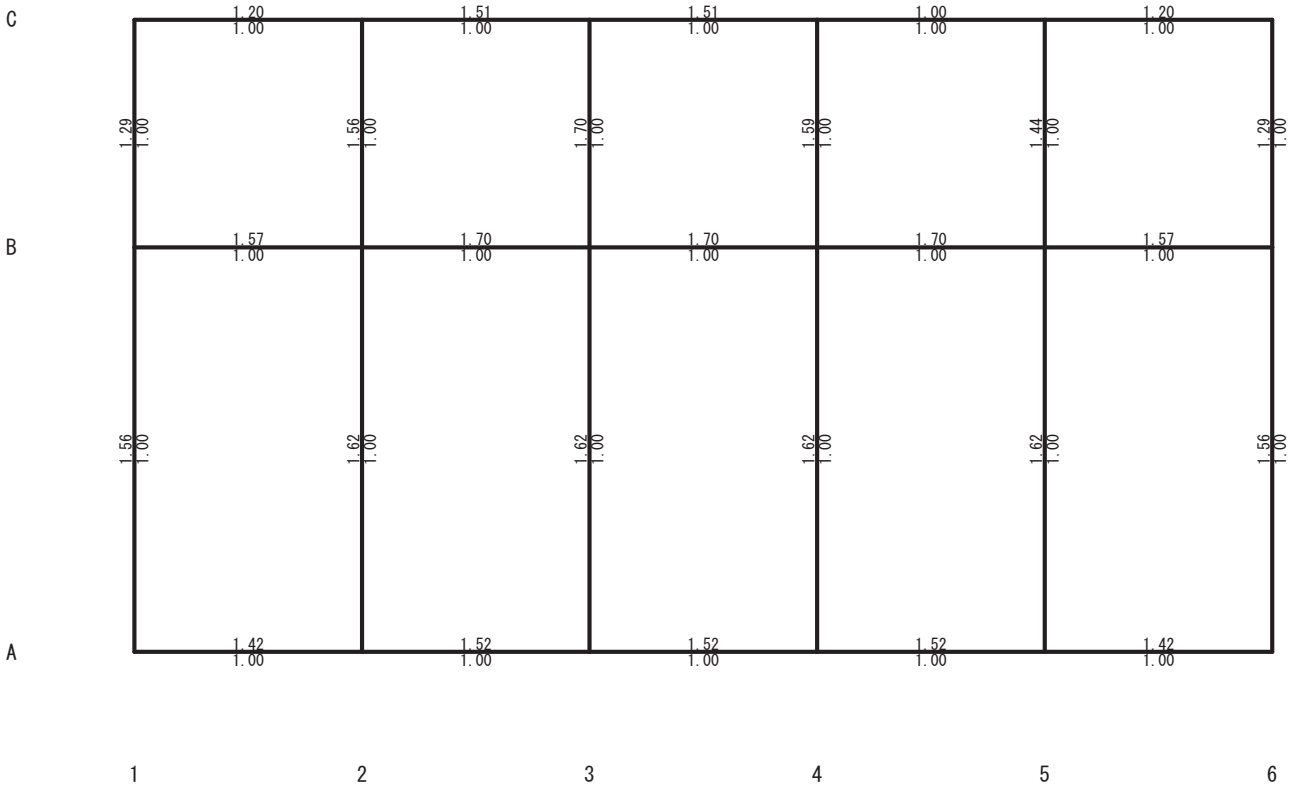

9F 層 (S=1/239)

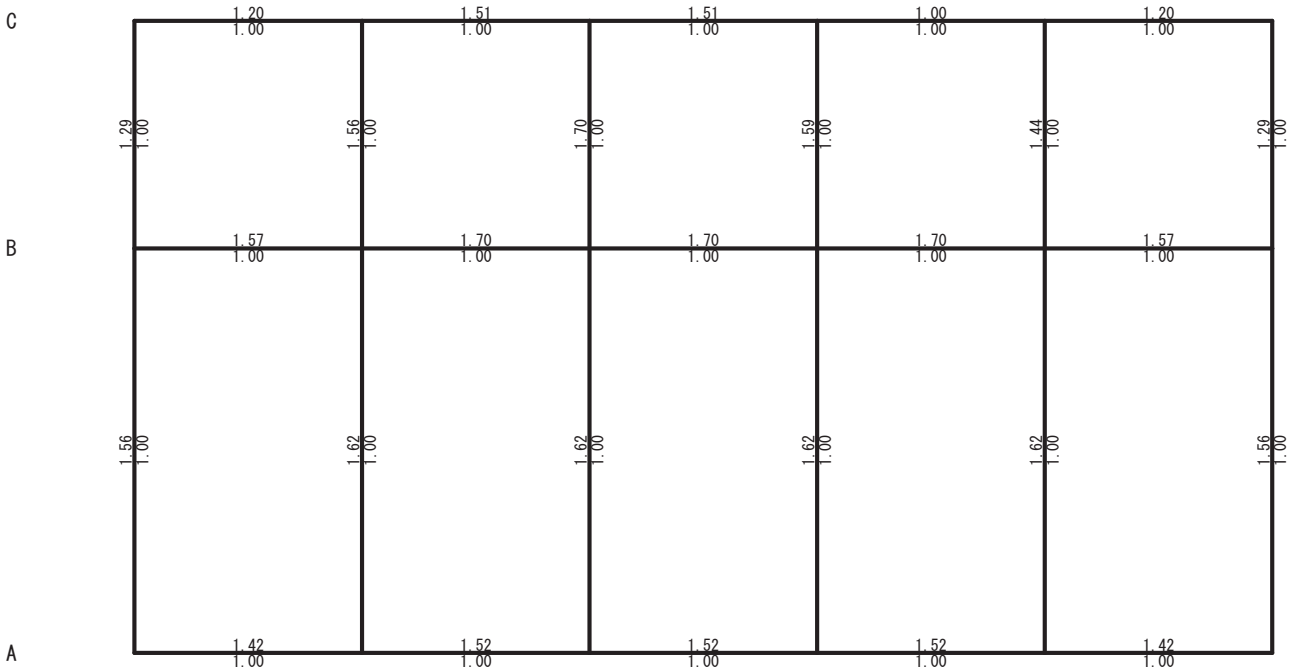

8F 層 (S=1/239)

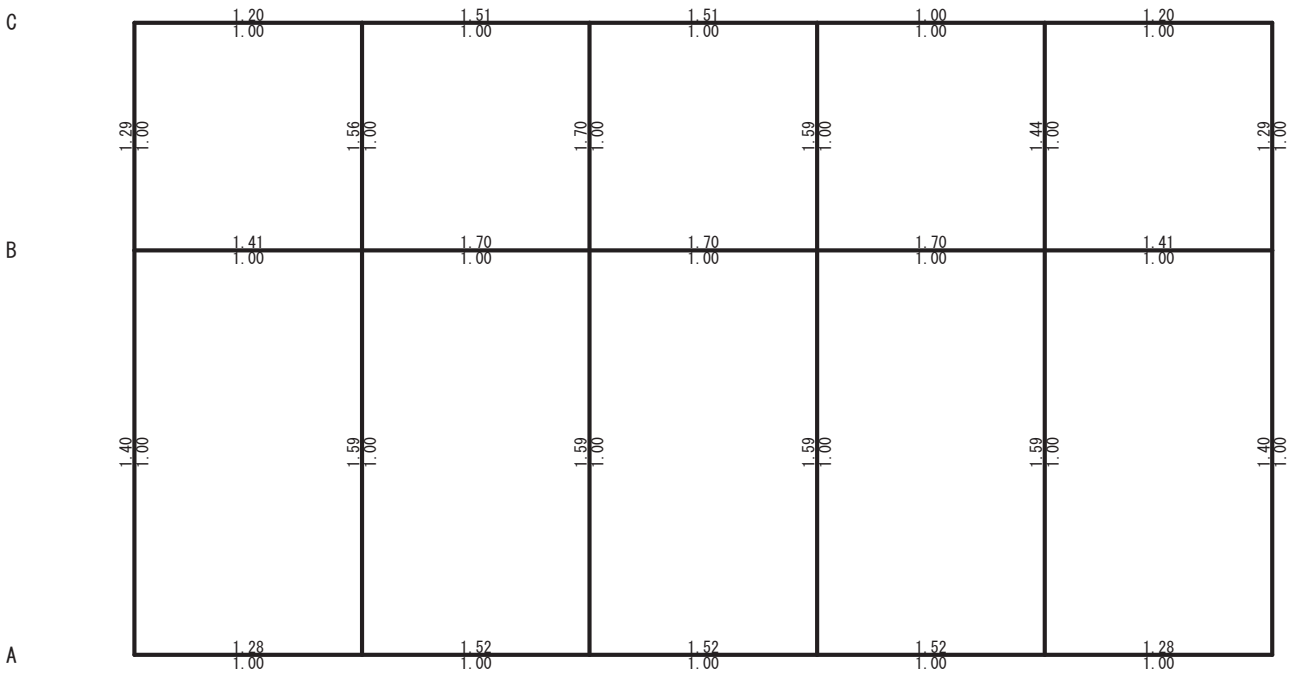

7F 層 (S=1/239)

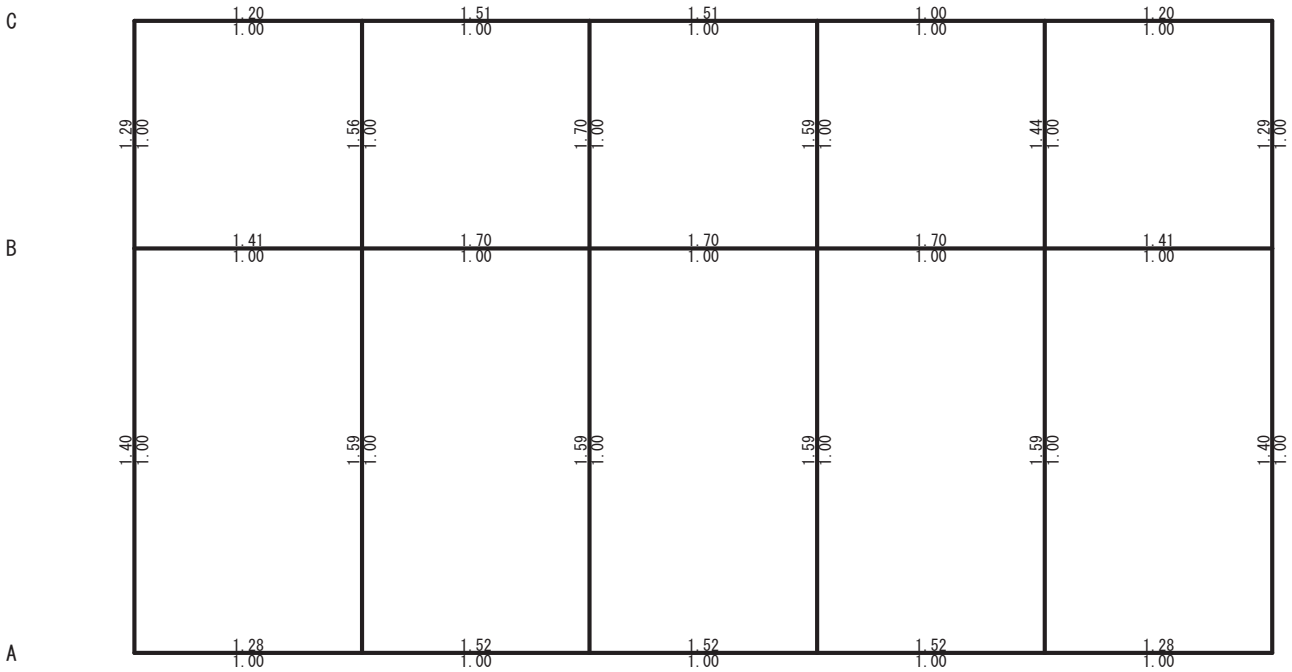

6F 層 (S=1/239)

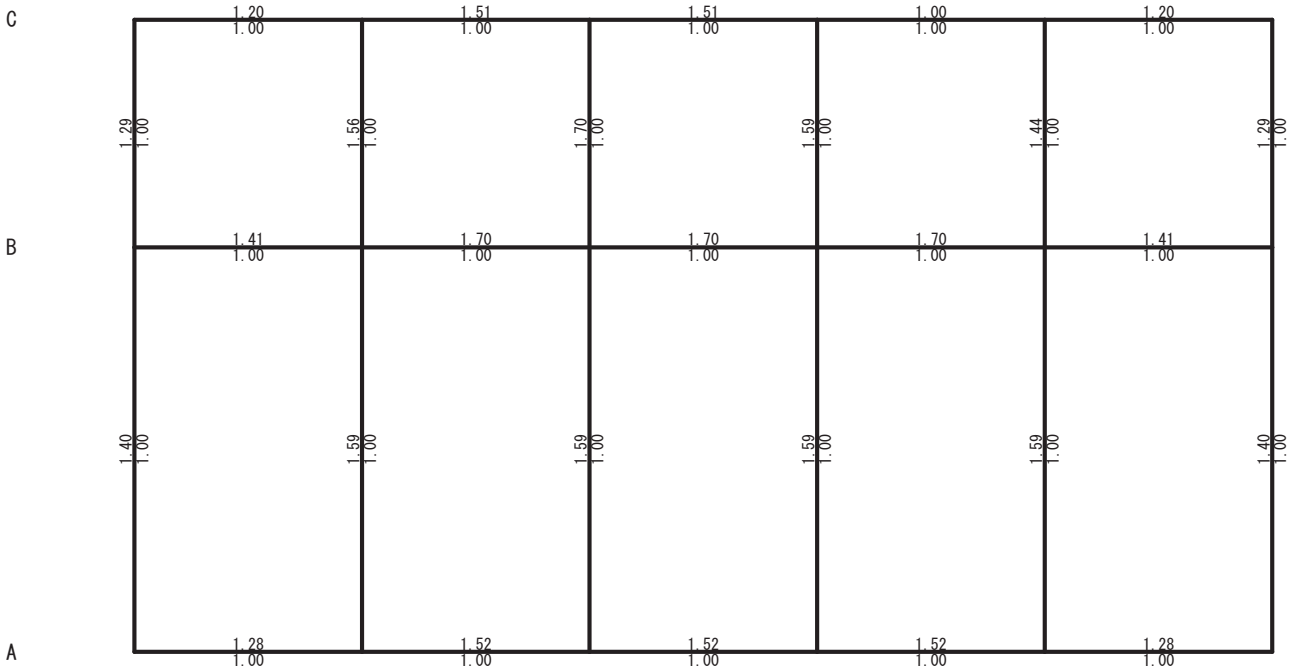

5F 層 (S=1/239)

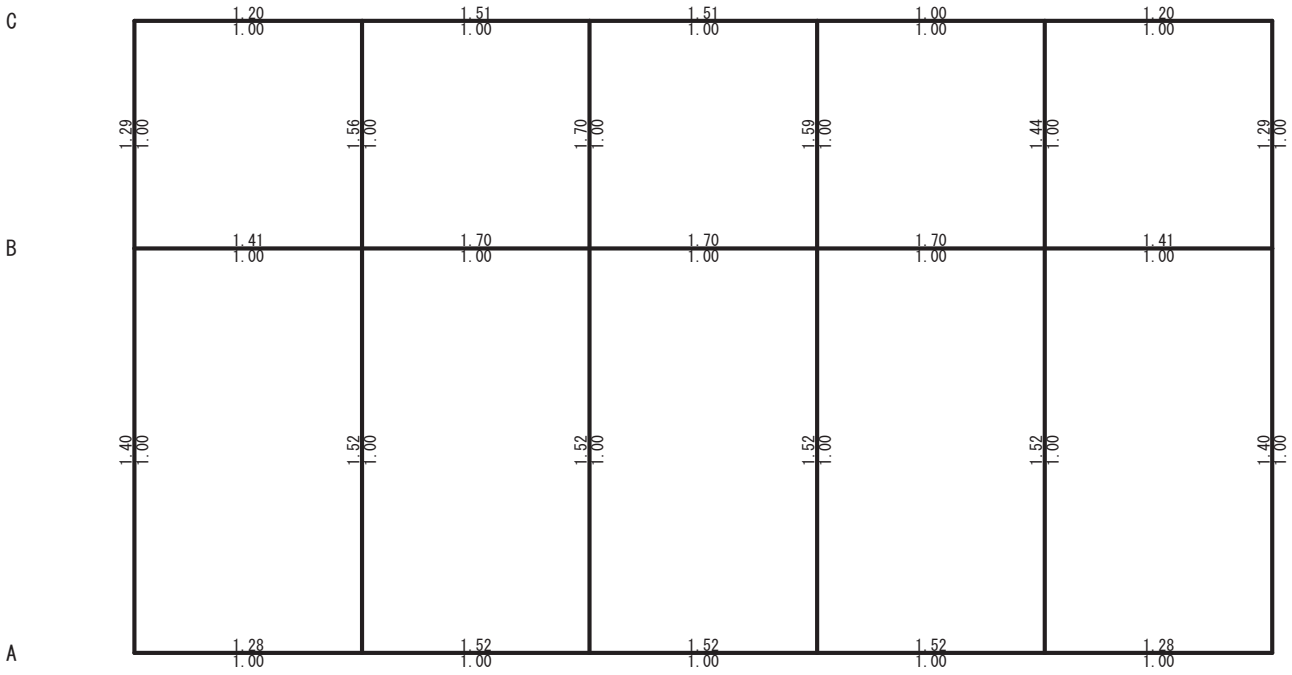

4F 層 (S=1/239)

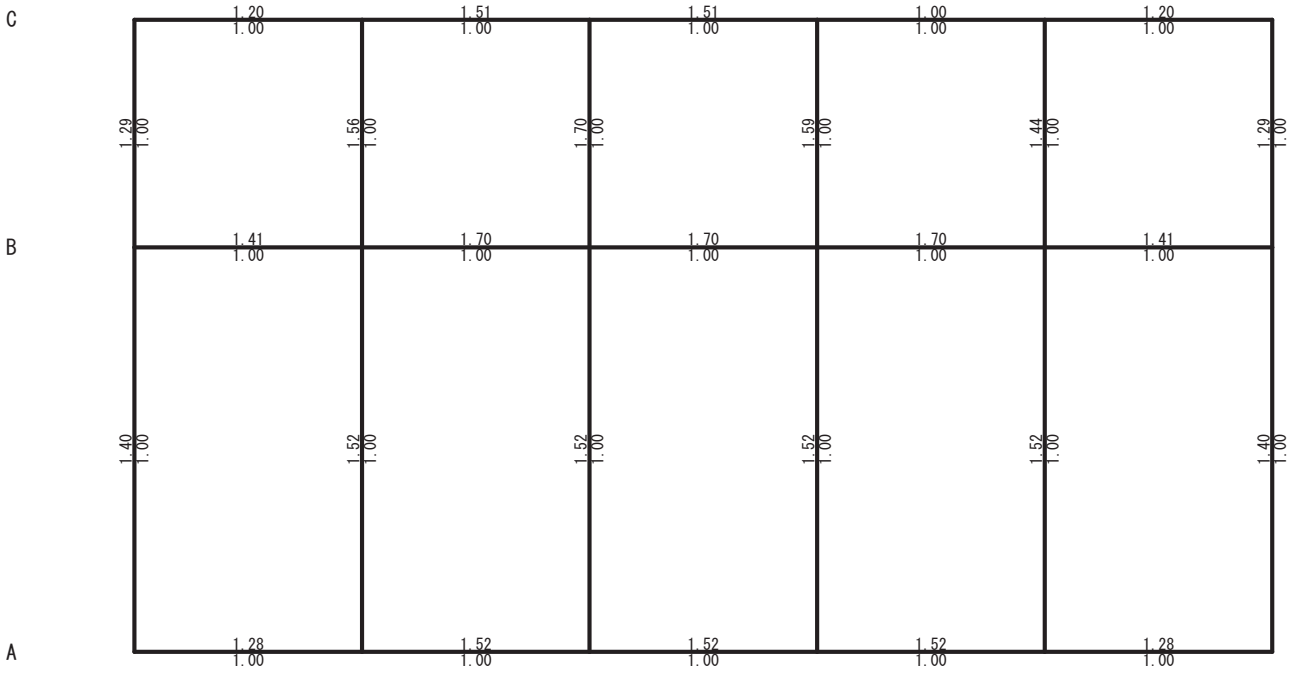

3F 層 (S=1/239)

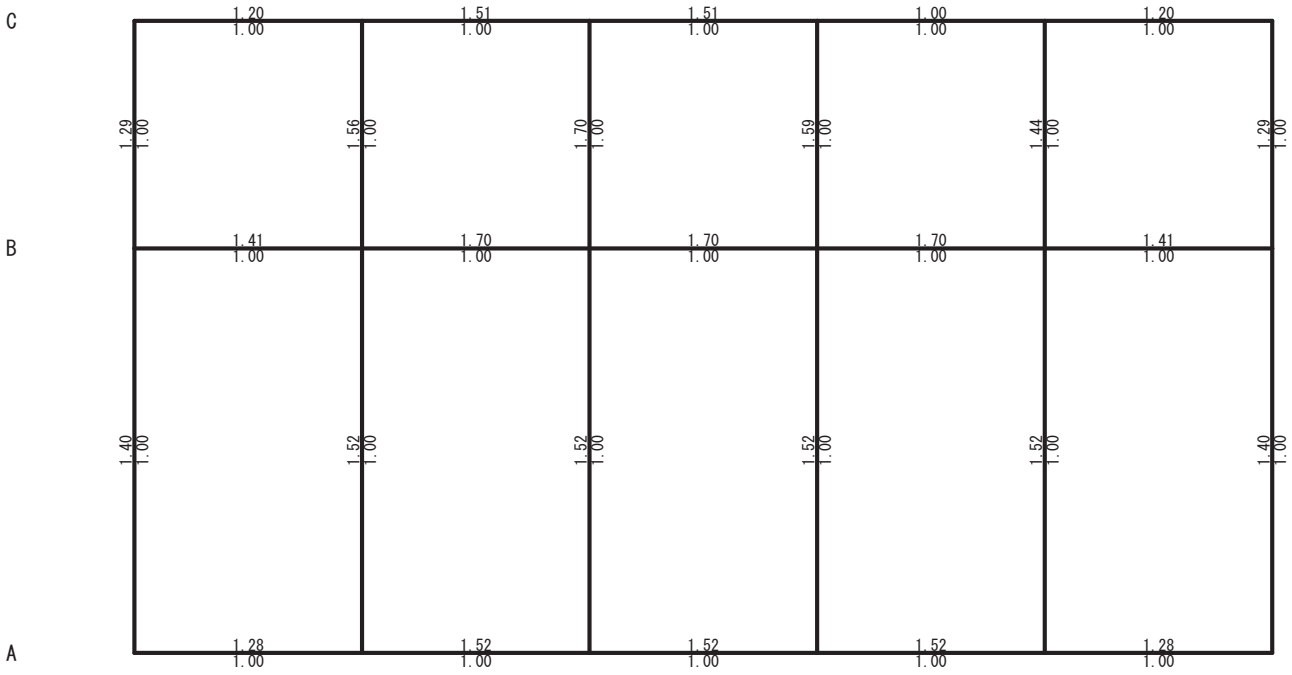

2F 層 (S=1/239)

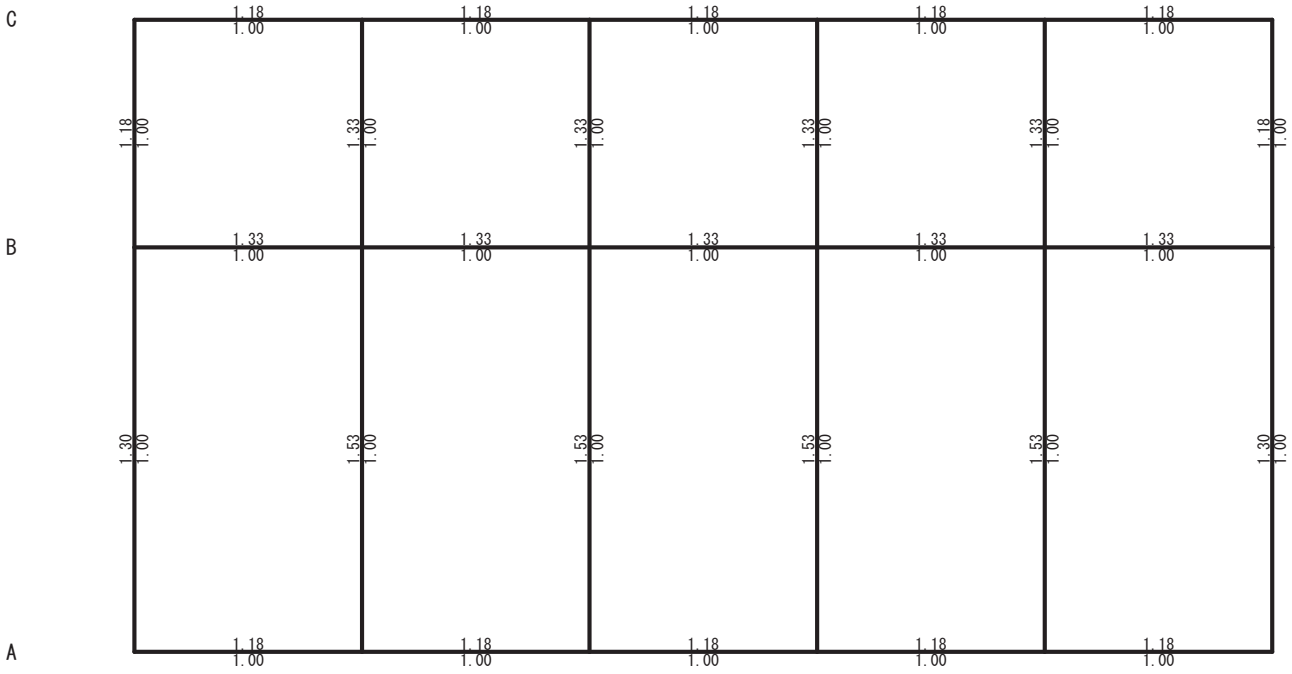

1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積

A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積

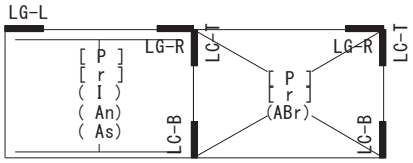

LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

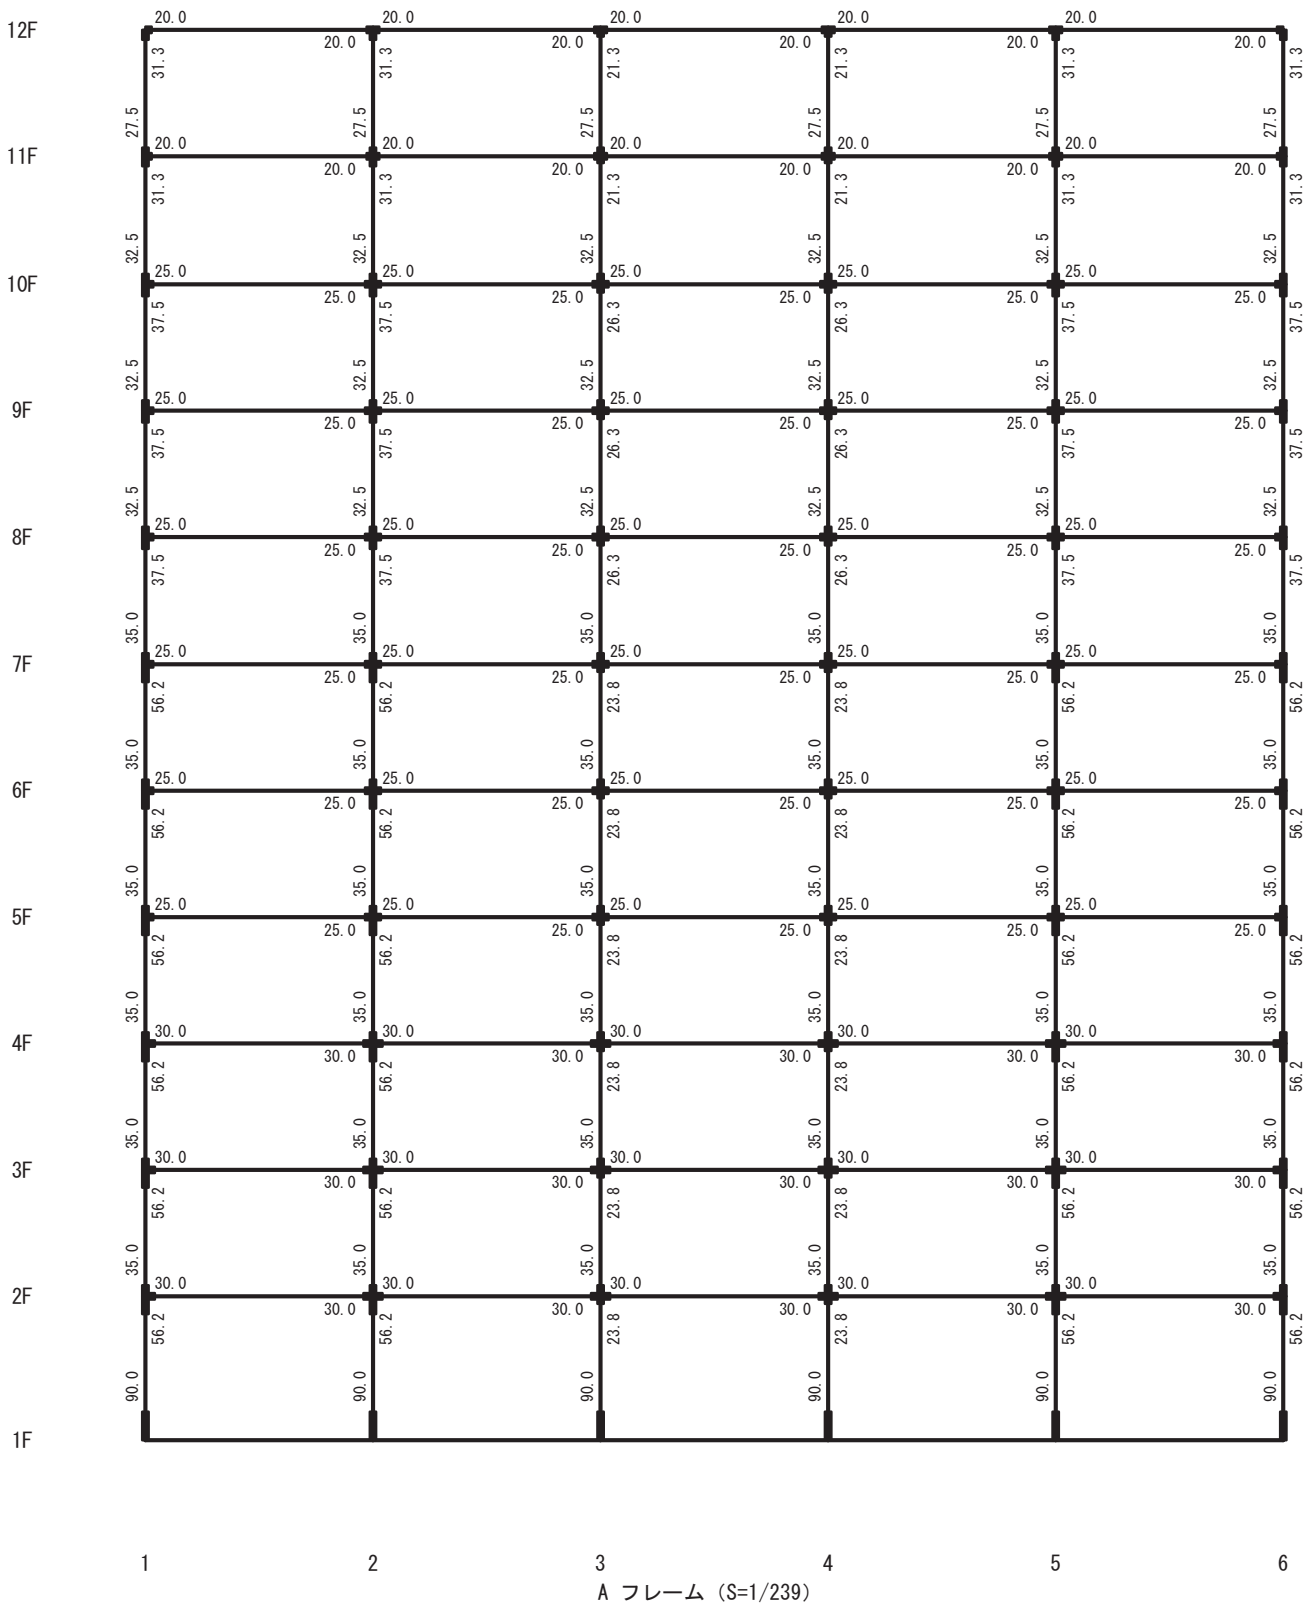

A フレーム (S=1/239)

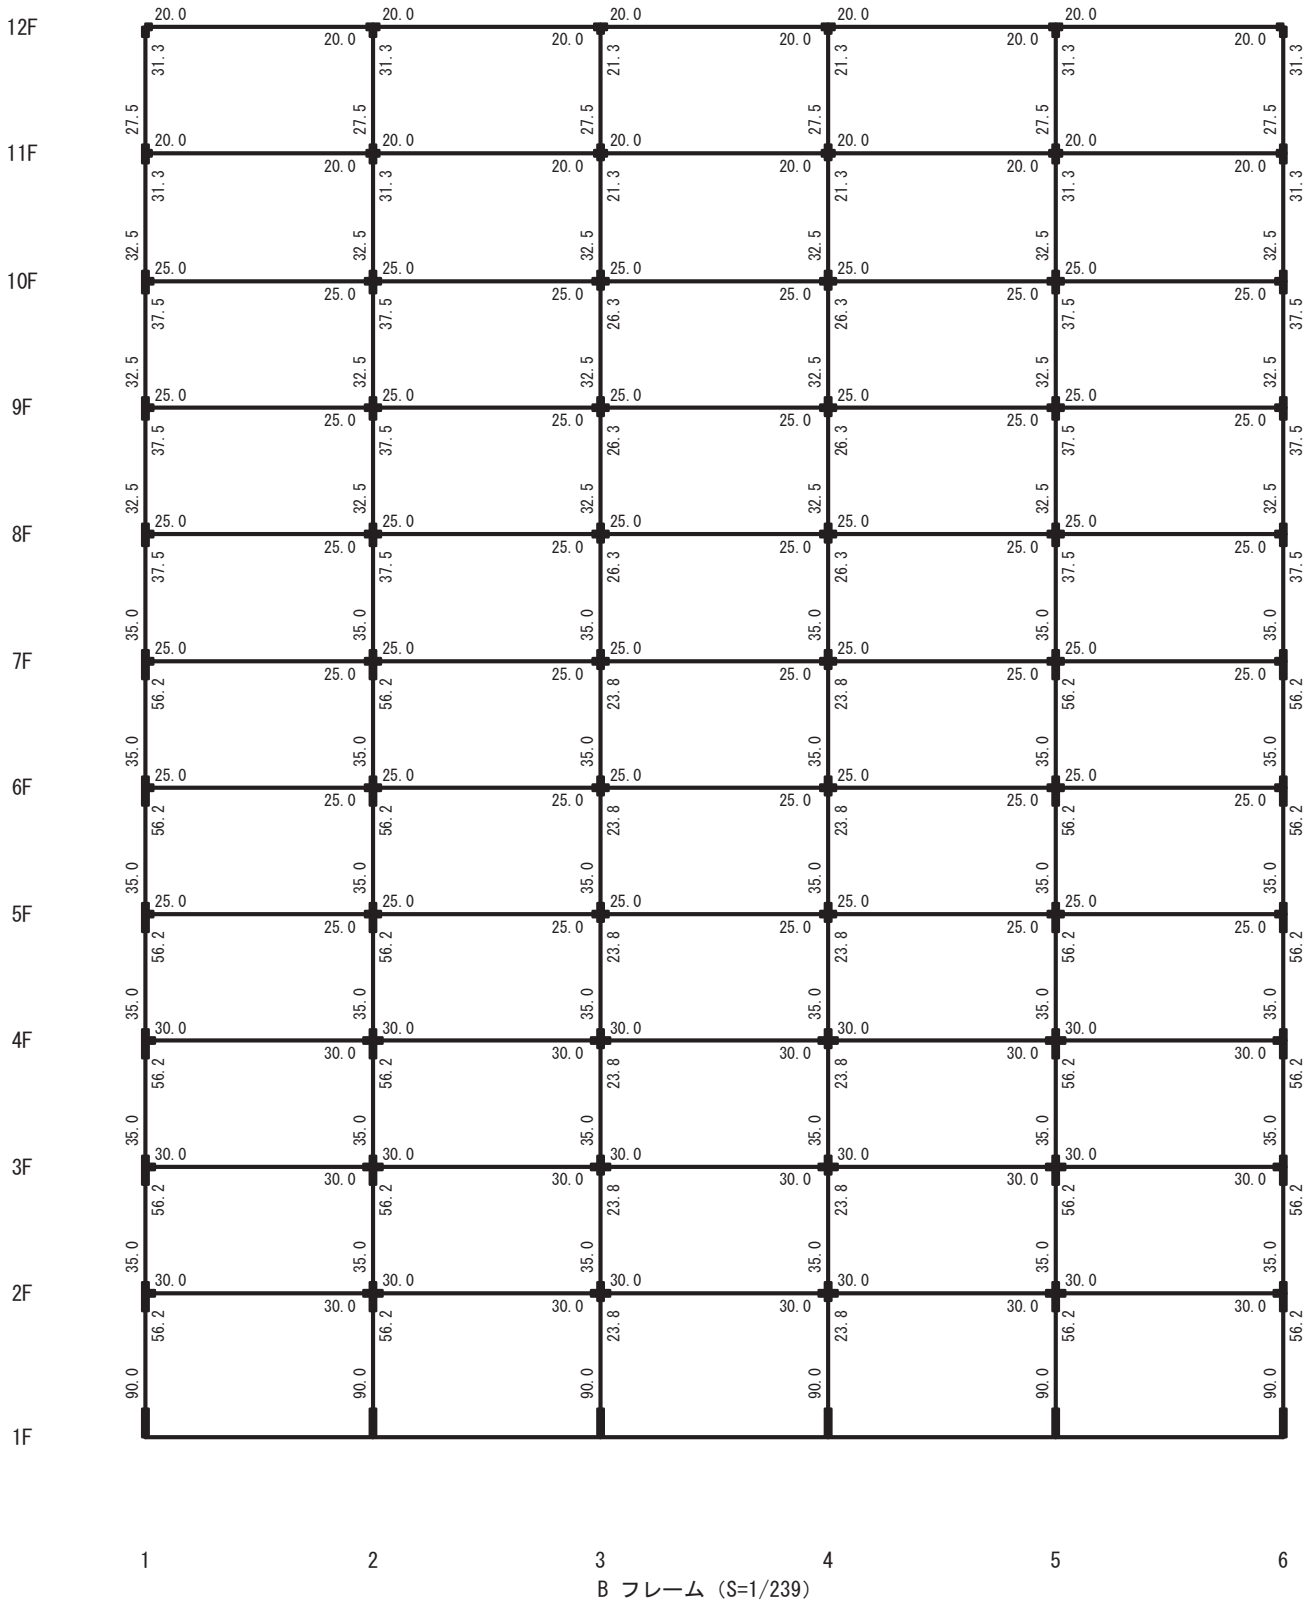

B フレーム (S=1/239)

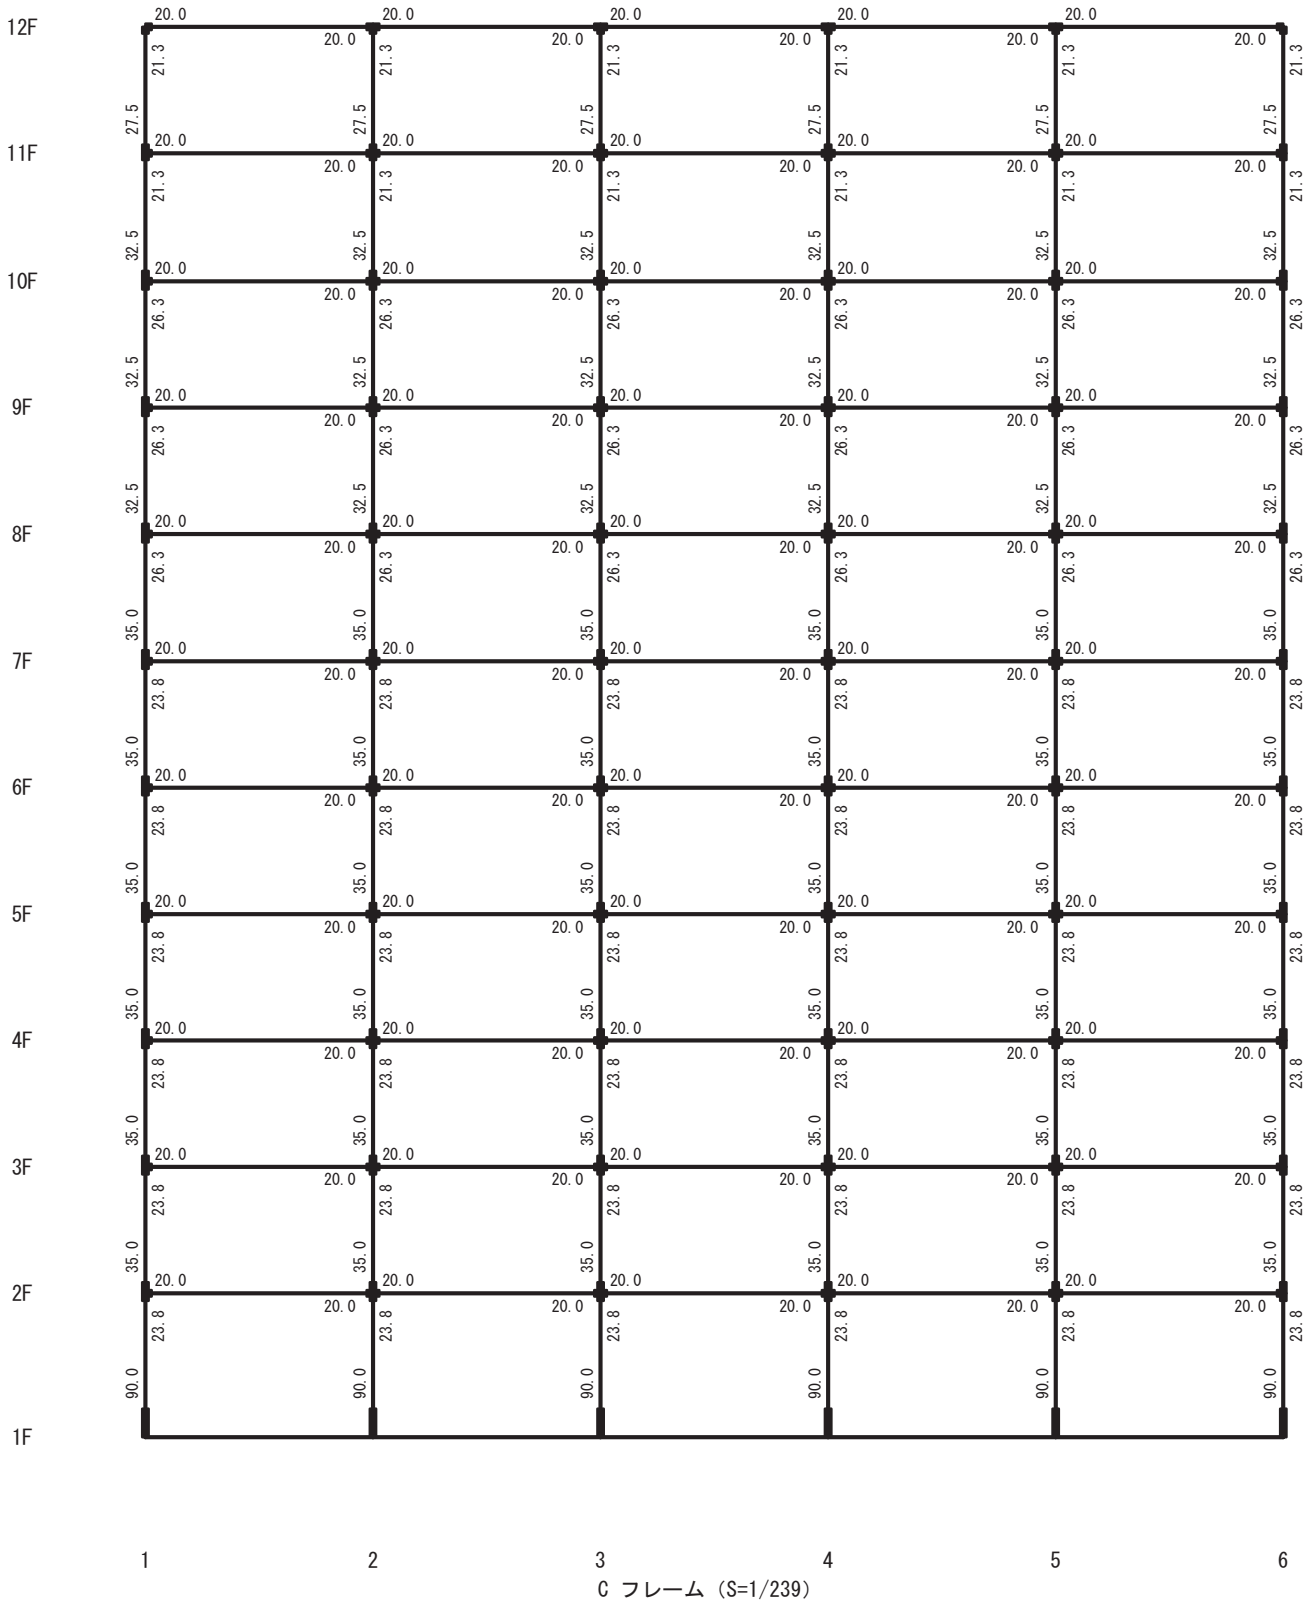

C フレーム (S=1/239)

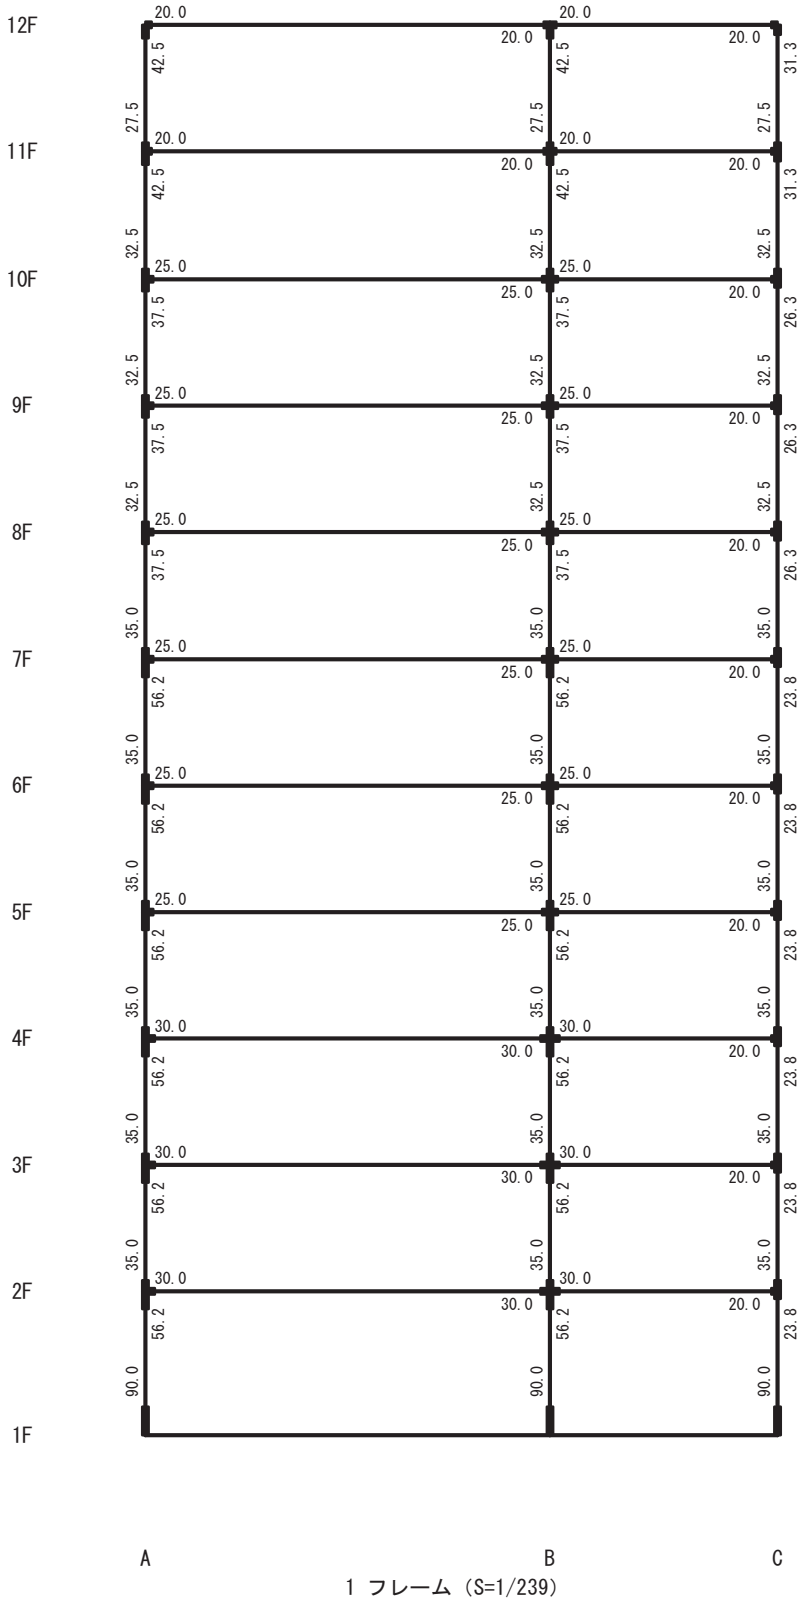

1 フレーム (S=1/239)

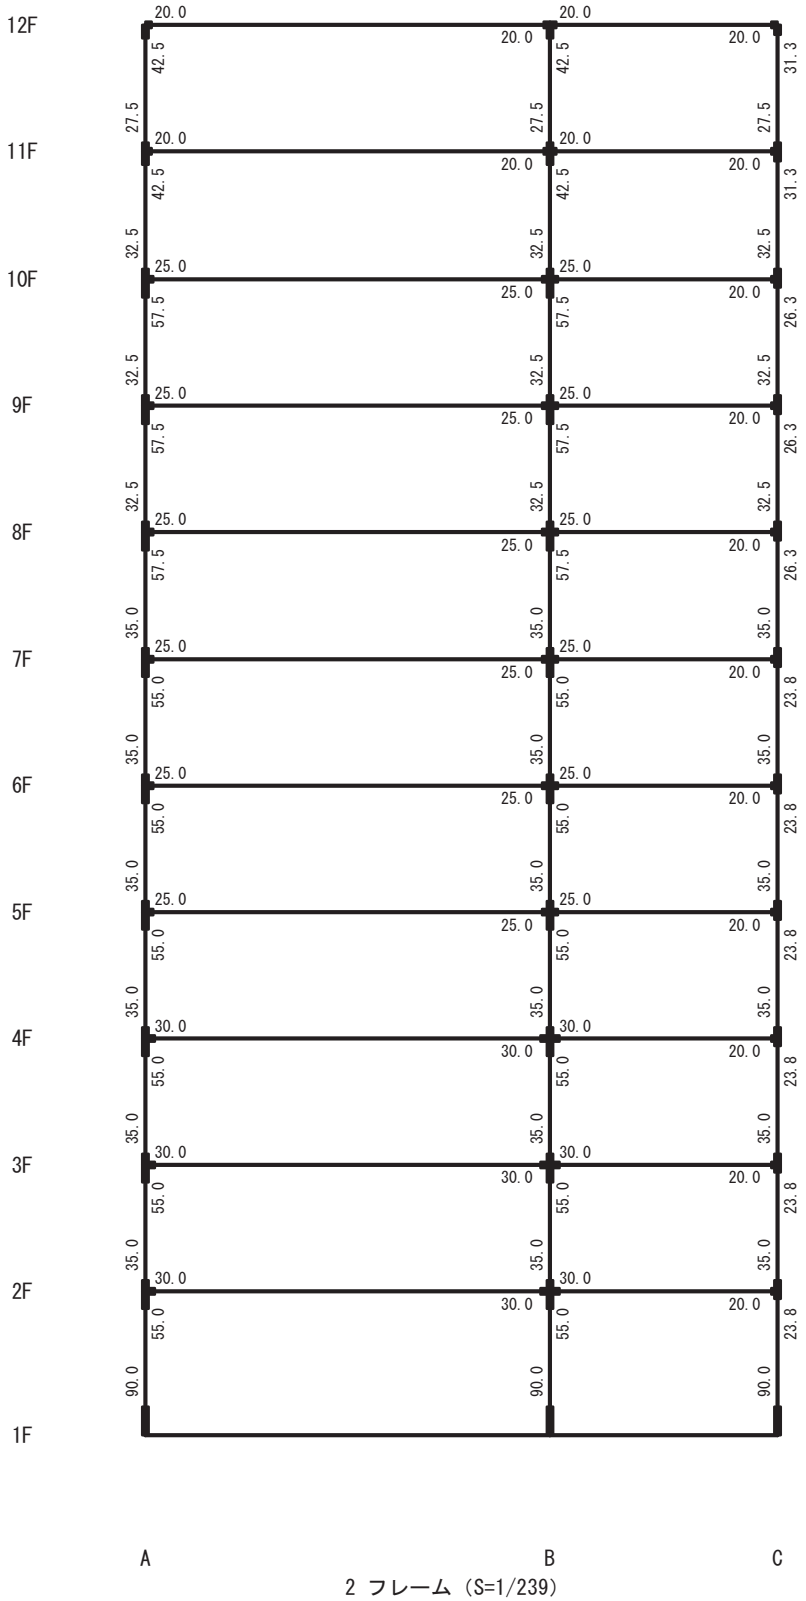

2 フレーム (S=1/239)

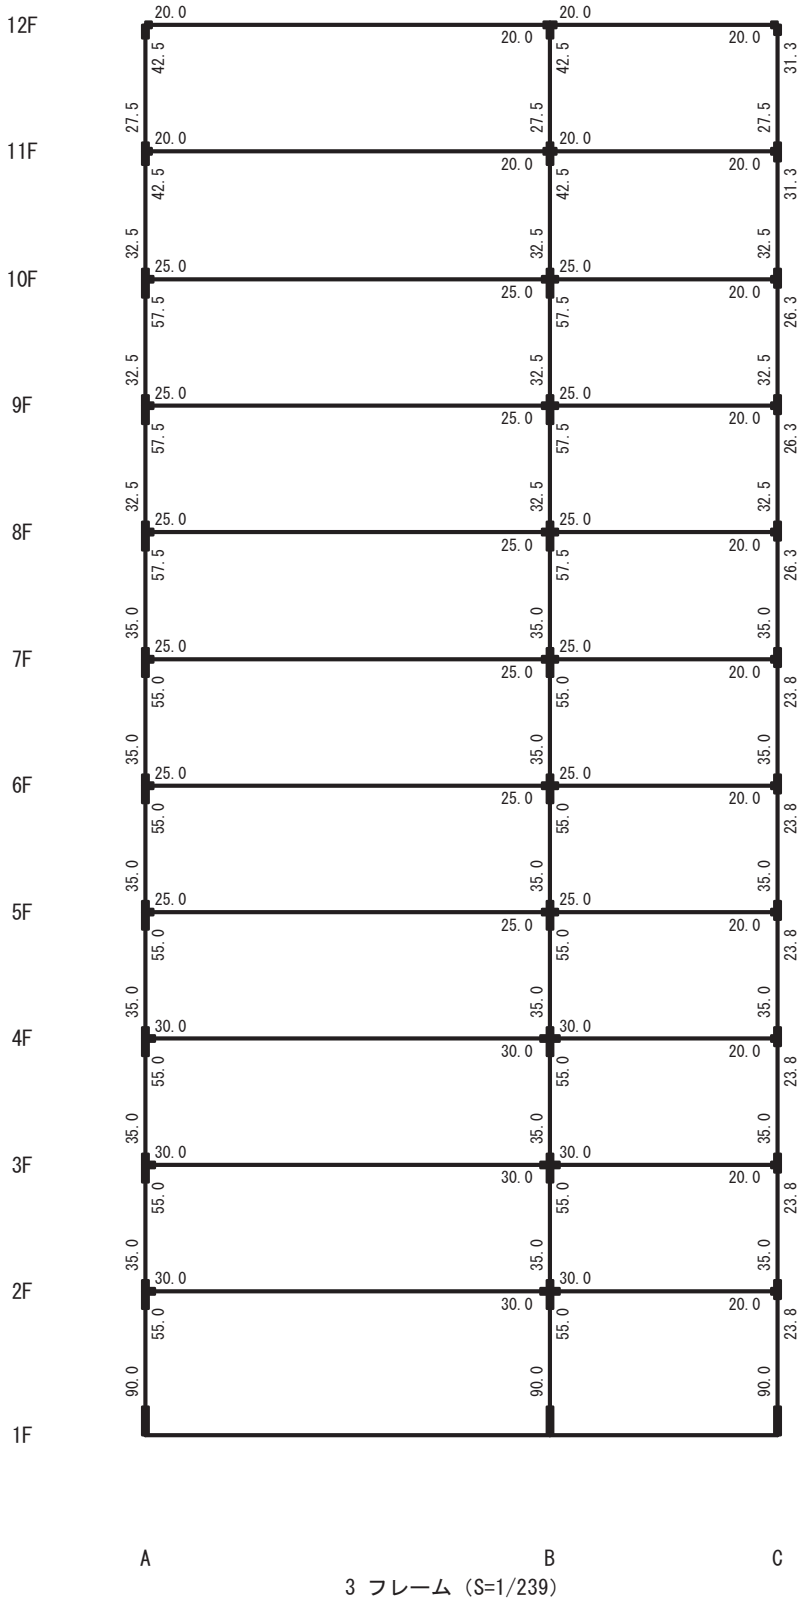

3 フレーム (S=1/239)

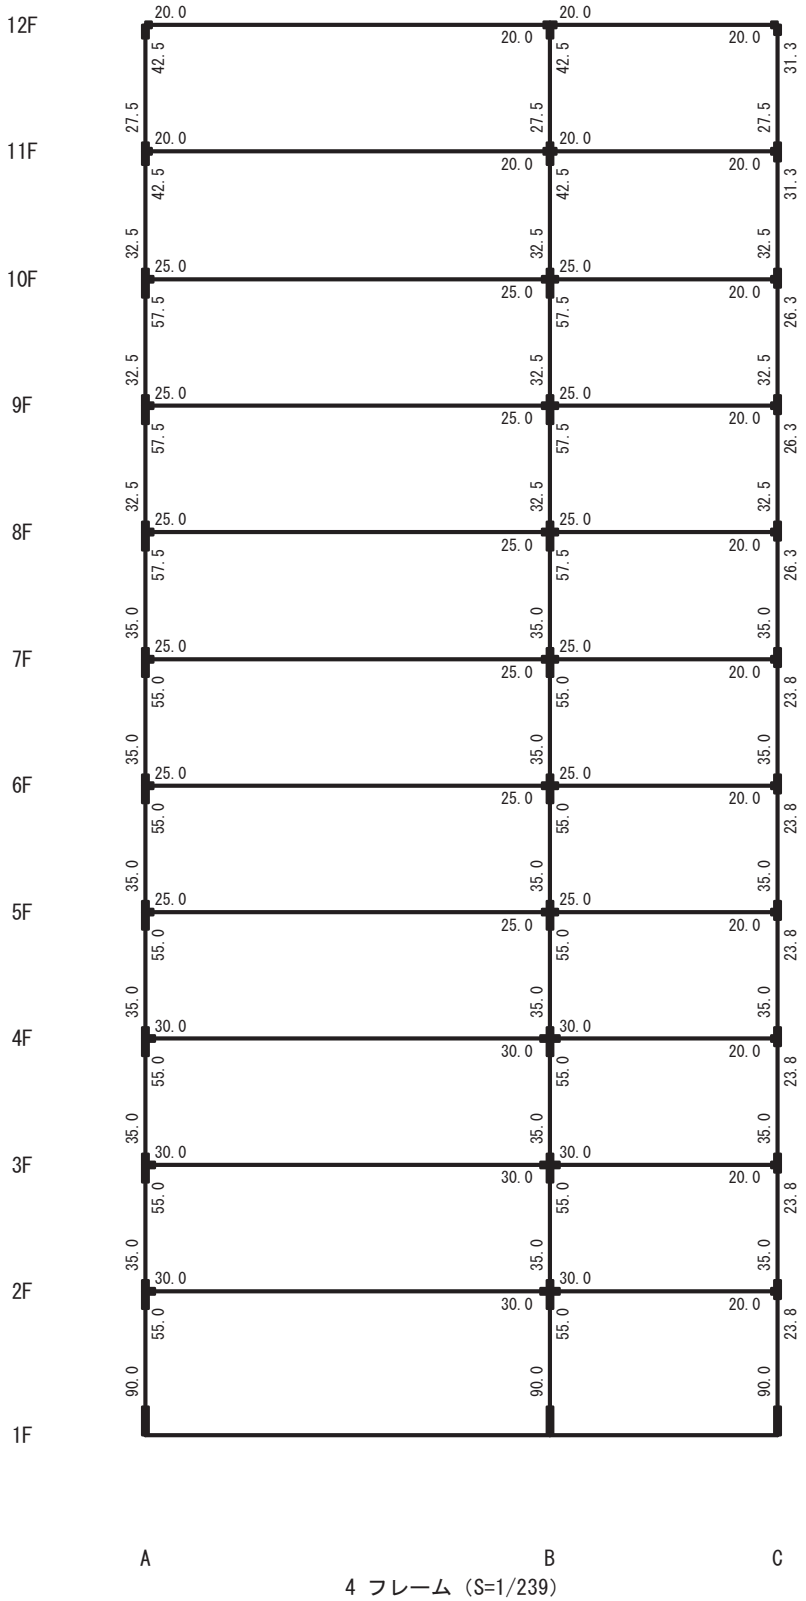

4 フレーム (S=1/239)

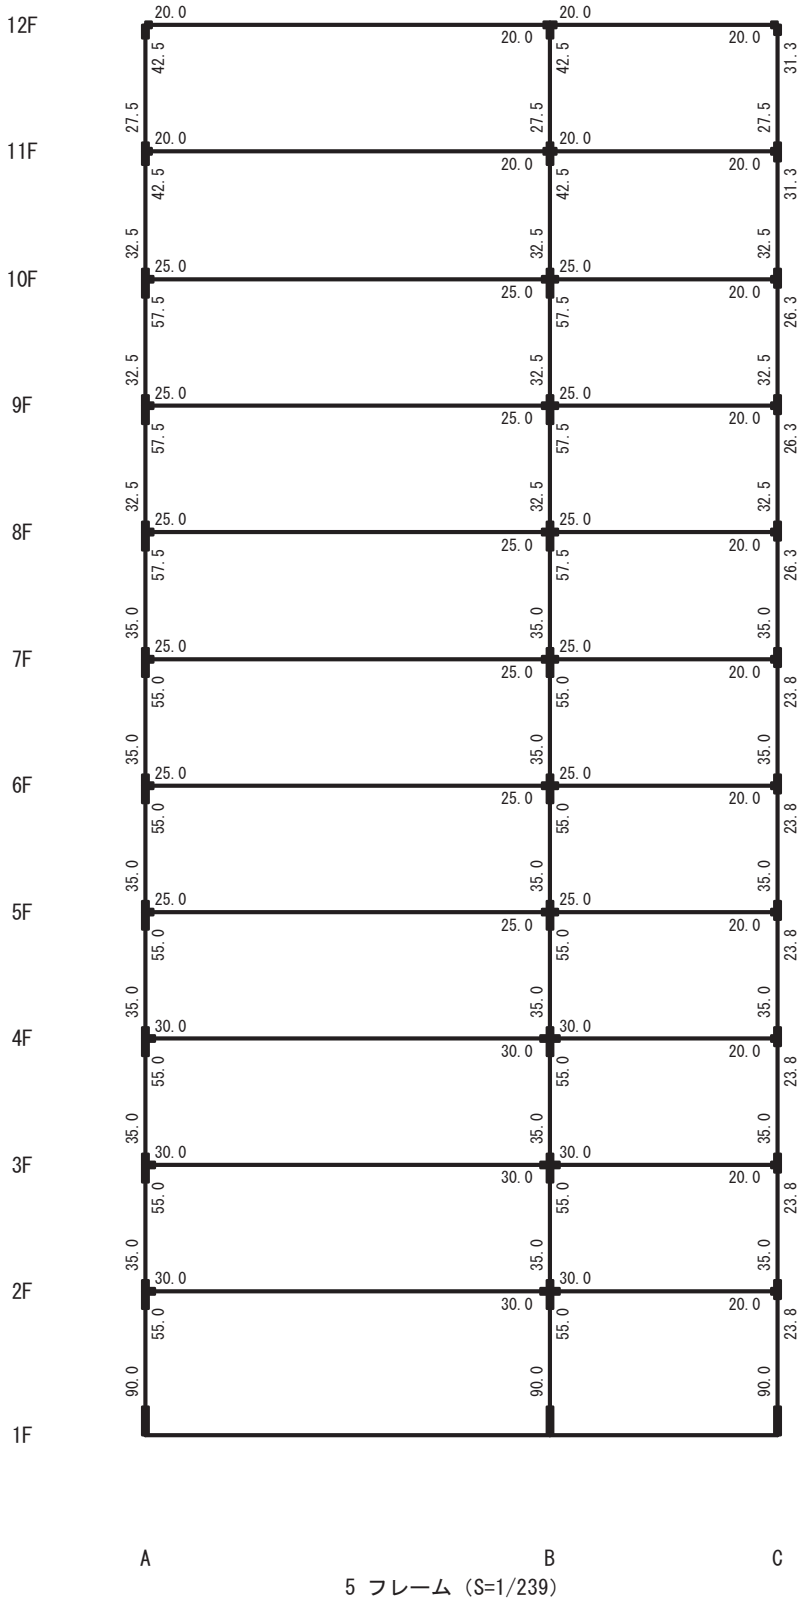

5 フレーム (S=1/239)

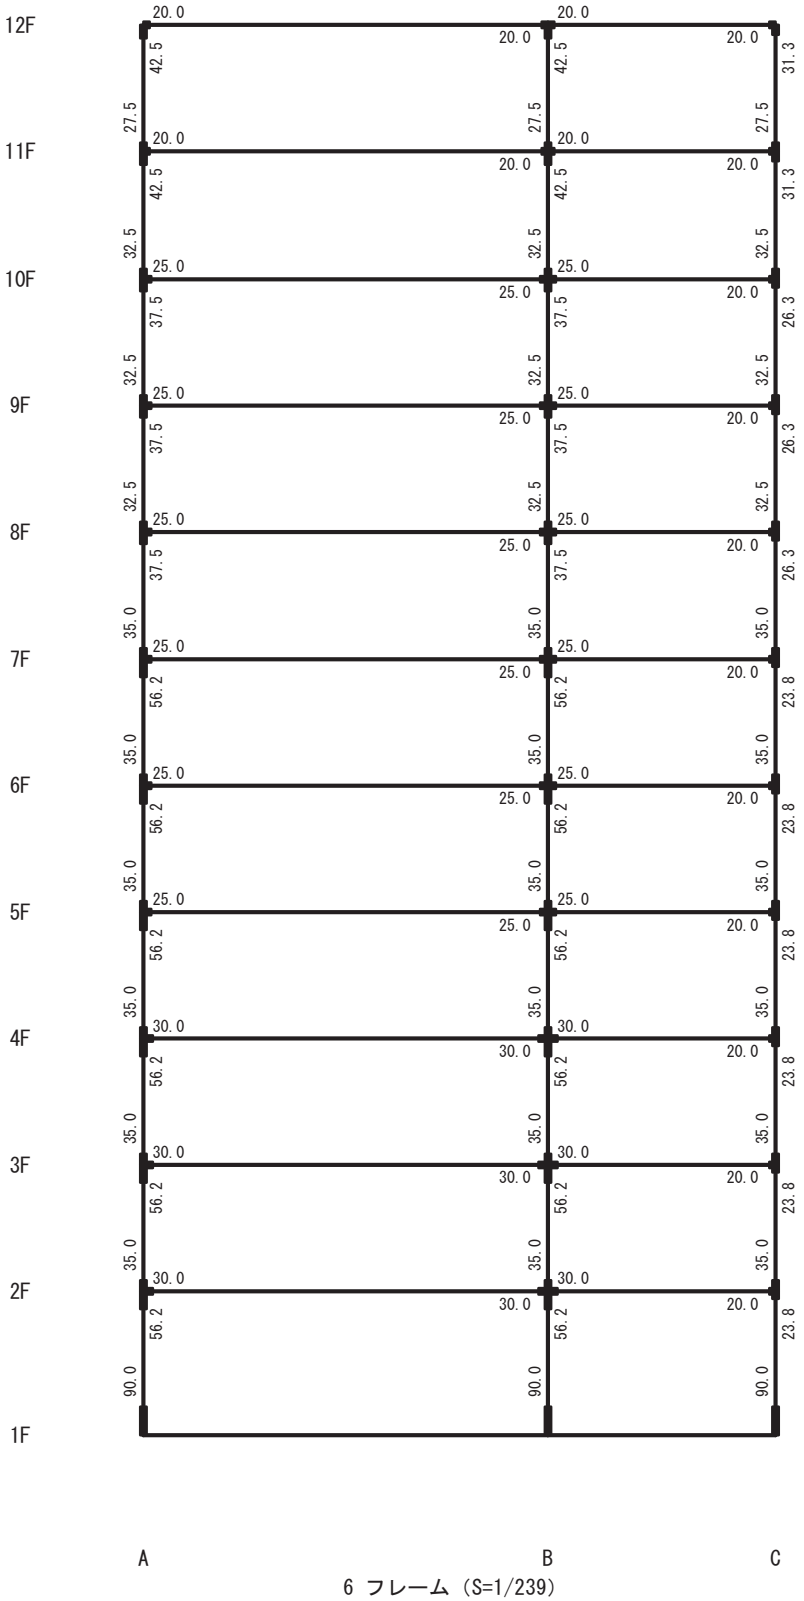

6 フレーム (S=1/239)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1017.2	1015.6	1055.1	39.4	4565.2	614.0	614.0
B						739.2	739.2
A						707.5	707.5

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1022.1	1019.2	1060.2	41.0	4934.5	698.1	698.1
B						803.2	803.2
A						785.2	785.2

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1016.9	1018.4	952.6	65.8	6830.5	782.7	782.7
B						1478.2	1478.2
A						1368.6	1368.6

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1015.1	1017.7	964.0	53.7	7289.0	864.2	864.2
B						1503.3	1503.3
A						1421.6	1421.6

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1015.1	1017.2	939.6	77.5	8108.0	870.9	870.9
B						1669.9	1669.9
A						1587.8	1587.8

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1008.9	1015.8	886.2	129.6	9877.4	827.0	827.0
B						2109.5	2109.5
A						1976.8	1976.8

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1007.7	1014.6	886.4	128.2	10066.2	864.9	864.9
B						2169.0	2169.0
A						2049.4	2049.4

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1007.7	1013.7	885.2	128.5	10446.9	904.3	904.3
B						2226.4	2226.4
A						2132.0	2132.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1004.3	1012.6	846.1	166.4	12208.8	875.1	875.1
B						2869.8	2869.8
A						2664.8	2664.8

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1002.2	1011.5	842.6	169.0	13334.1	953.3	953.3
B						3078.1	3078.1
A						2907.7	2907.7

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1005.7	1011.1	822.2	188.8	20854.9	1350.0	1350.0
B						4830.2	4830.2
A						4622.8	4622.8

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.0	1.0	4565.2	348.3	348.3
2						359.1	359.1
3						359.8	359.8
4						359.0	359.0
5						359.2	359.2
6						349.5	349.5

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.5	1791.3	1797.8	6.5	4934.5	362.9	362.9
2						404.5	404.5
3						408.3	408.3
4						404.8	404.8
5						400.7	400.7
6						363.0	363.0

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.9	1788.3	1797.0	8.7	6830.5	423.3	423.3
2						709.0	709.0
3						713.6	713.6
4						707.0	707.0
5						701.5	701.5
6						423.0	423.0

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.1	1786.7	1797.0	10.2	7289.0	463.4	463.4
2						732.1	732.1
3						737.6	737.6
4						731.0	731.0
5						724.4	724.4
6						462.9	462.9

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.1	1785.8	1797.0	11.1	8108.0	555.6	555.6
2						750.0	750.0
3						756.0	756.0
4						749.1	749.1
5						741.8	741.8
6						555.0	555.0

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.4	1785.2	1797.2	11.9	9877.4	764.9	764.9
2						781.8	781.8
3						788.2	788.2
4						780.7	780.7
5						773.0	773.0
6						764.4	764.4

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.5	1784.8	1797.1	12.2	10066.2	764.1	764.1
2						813.2	813.2
3						820.6	820.6
4						812.7	812.7
5						804.0	804.0
6						763.5	763.5

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.5	1784.5	1797.2	12.7	10446.9	788.4	788.4
2						852.1	852.1
3						860.0	860.0
4						852.2	852.2
5						842.9	842.9
6						787.7	787.7

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.7	1784.3	1797.0	12.7	12208.8	904.0	904.0
2						1061.9	1061.9
3						1072.3	1072.3
4						1061.6	1061.6
5						1049.4	1049.4
6						903.5	903.5

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.8	1784.2	1797.3	13.1	13334.1	997.3	997.3
2						1140.1	1140.1
3						1152.2	1152.2
4						1141.2	1141.2
5						1127.3	1127.3
6						997.2	997.2

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.2	1784.1	1798.2	14.1	20854.9	1597.8	1597.8
2						1739.2	1739.2
3						1748.1	1748.1
4						1739.1	1739.1
5						1728.3	1728.3
6						1596.2	1596.2

A-2.2　部材応力図

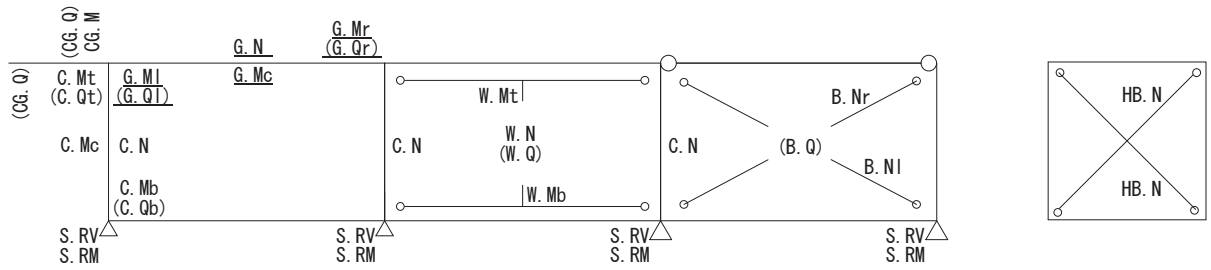

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	

鉛直荷重（立体解析）

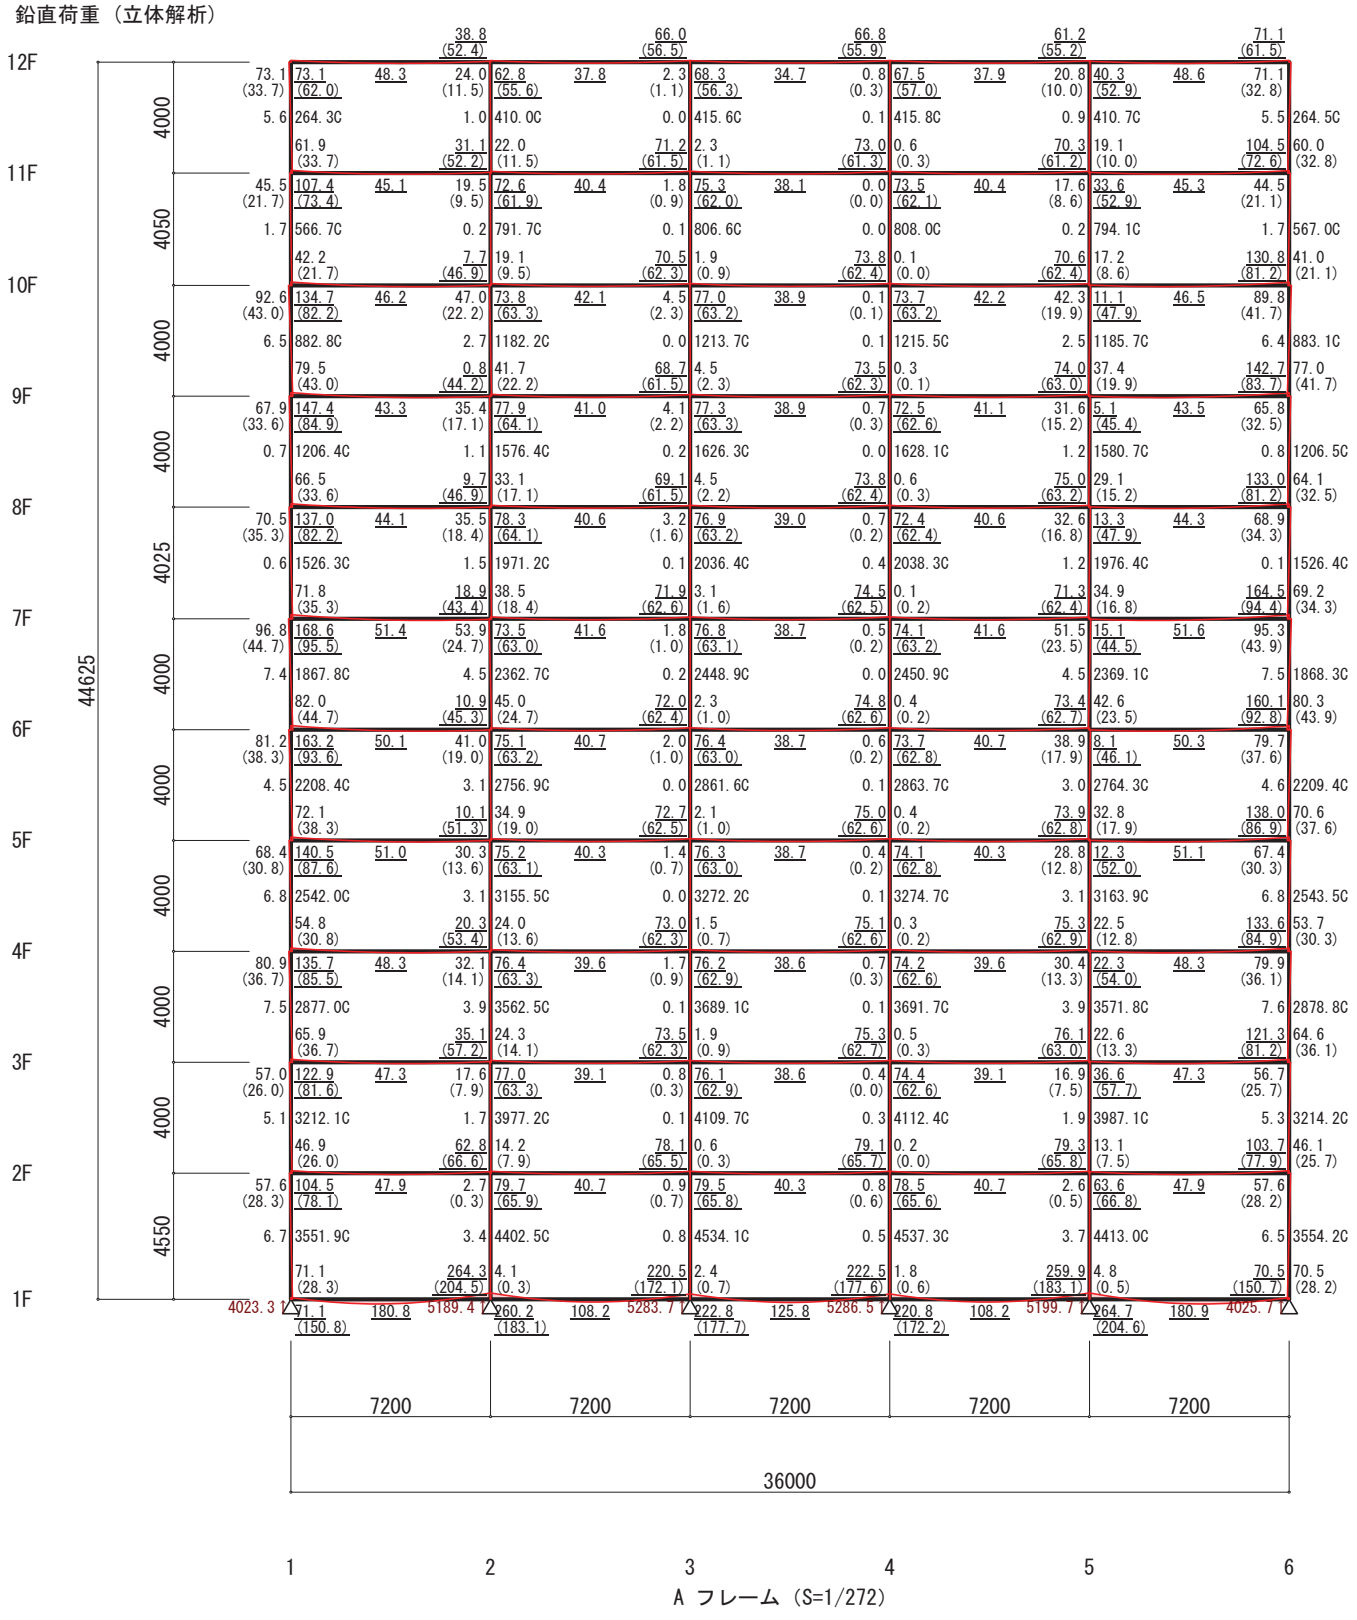
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4550
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

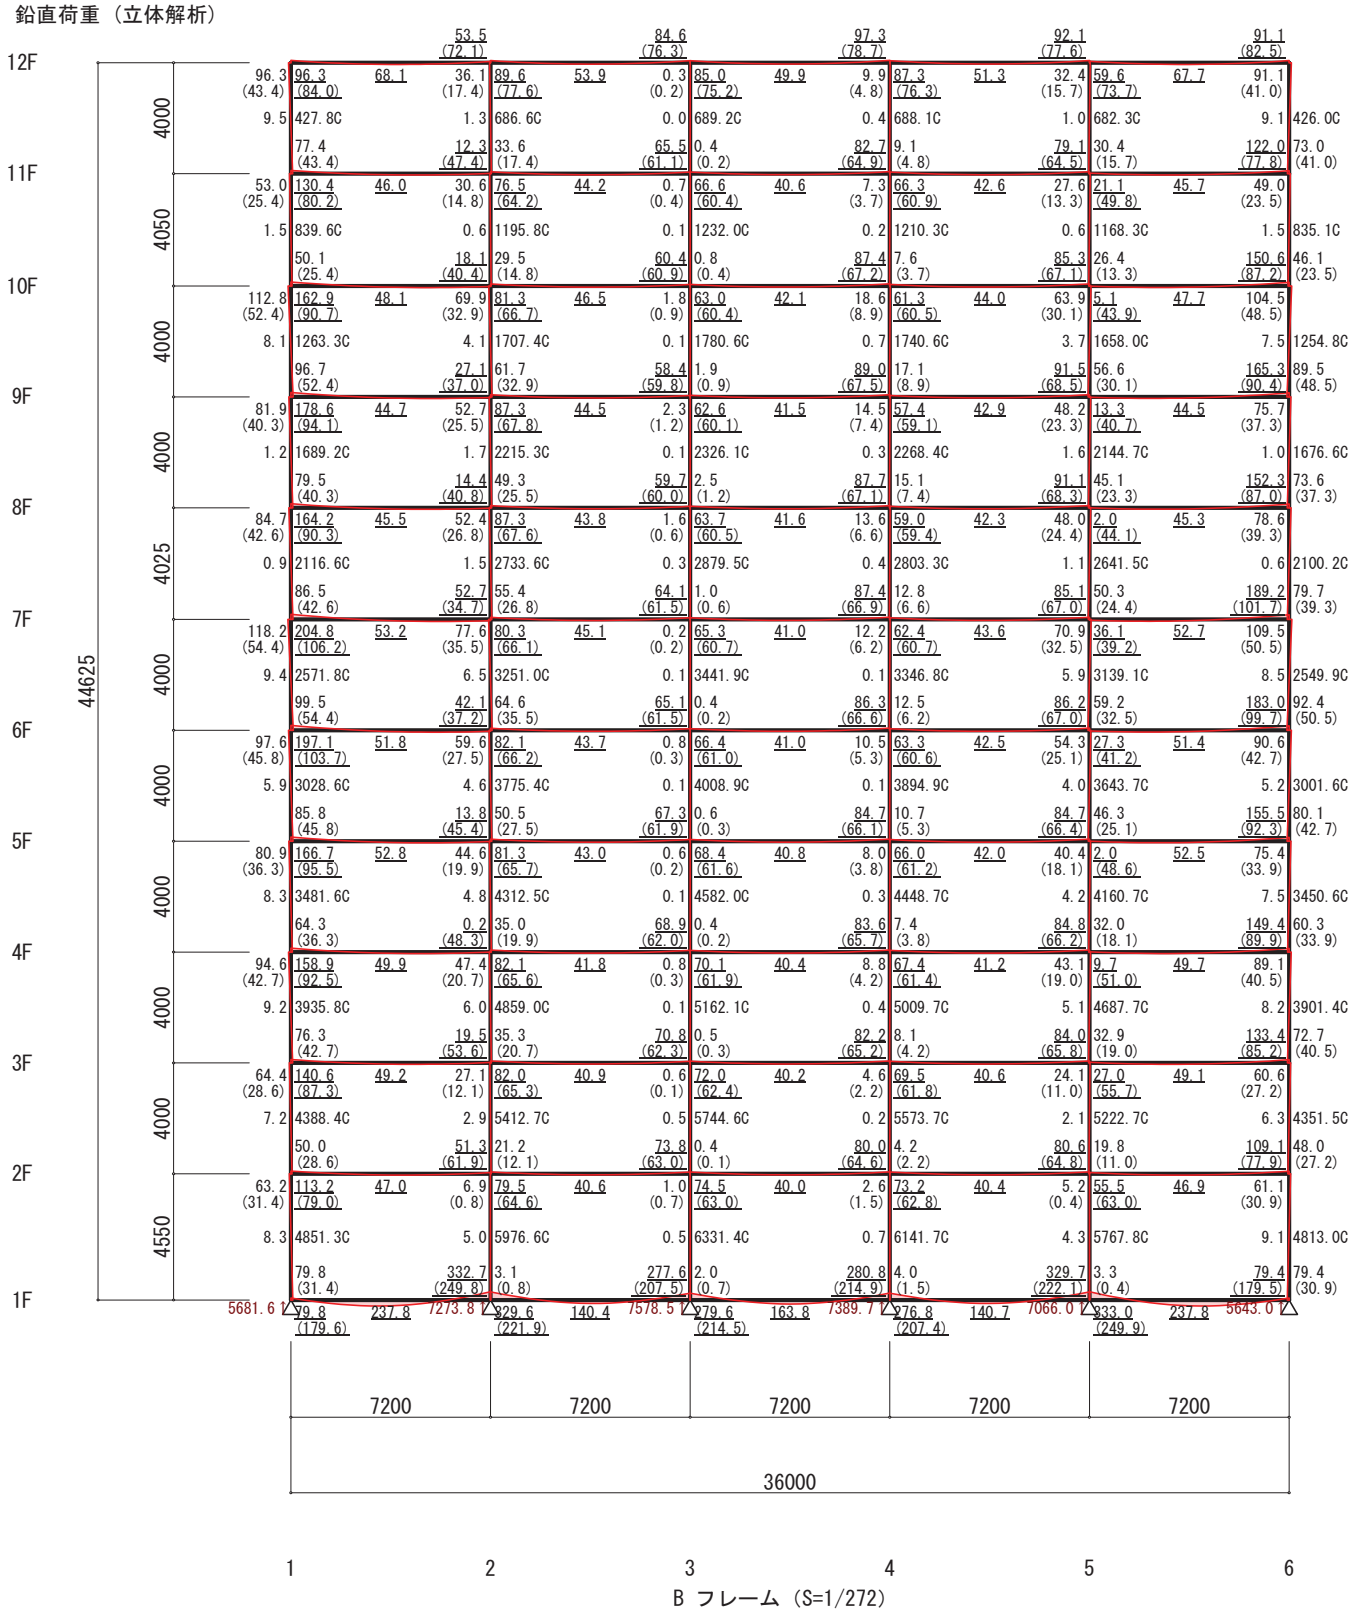
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

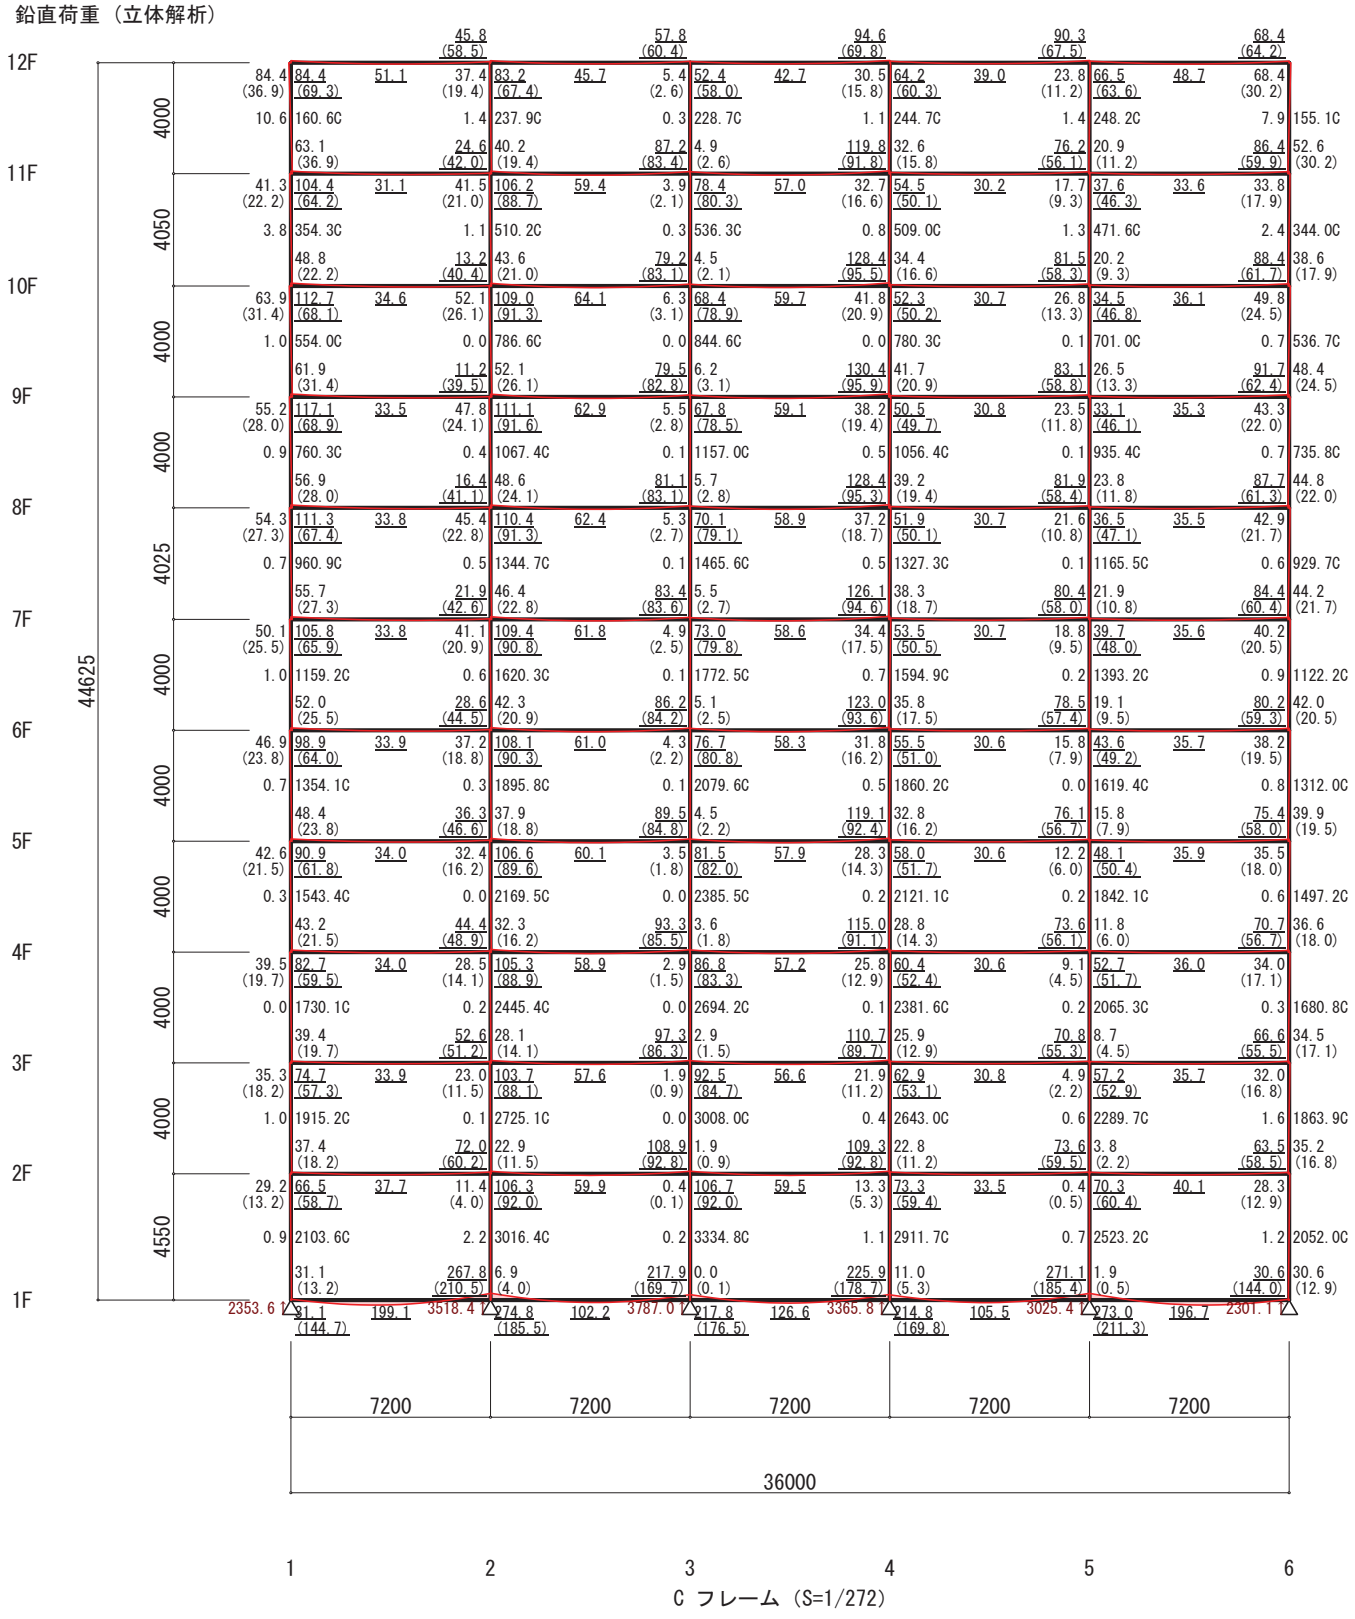
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

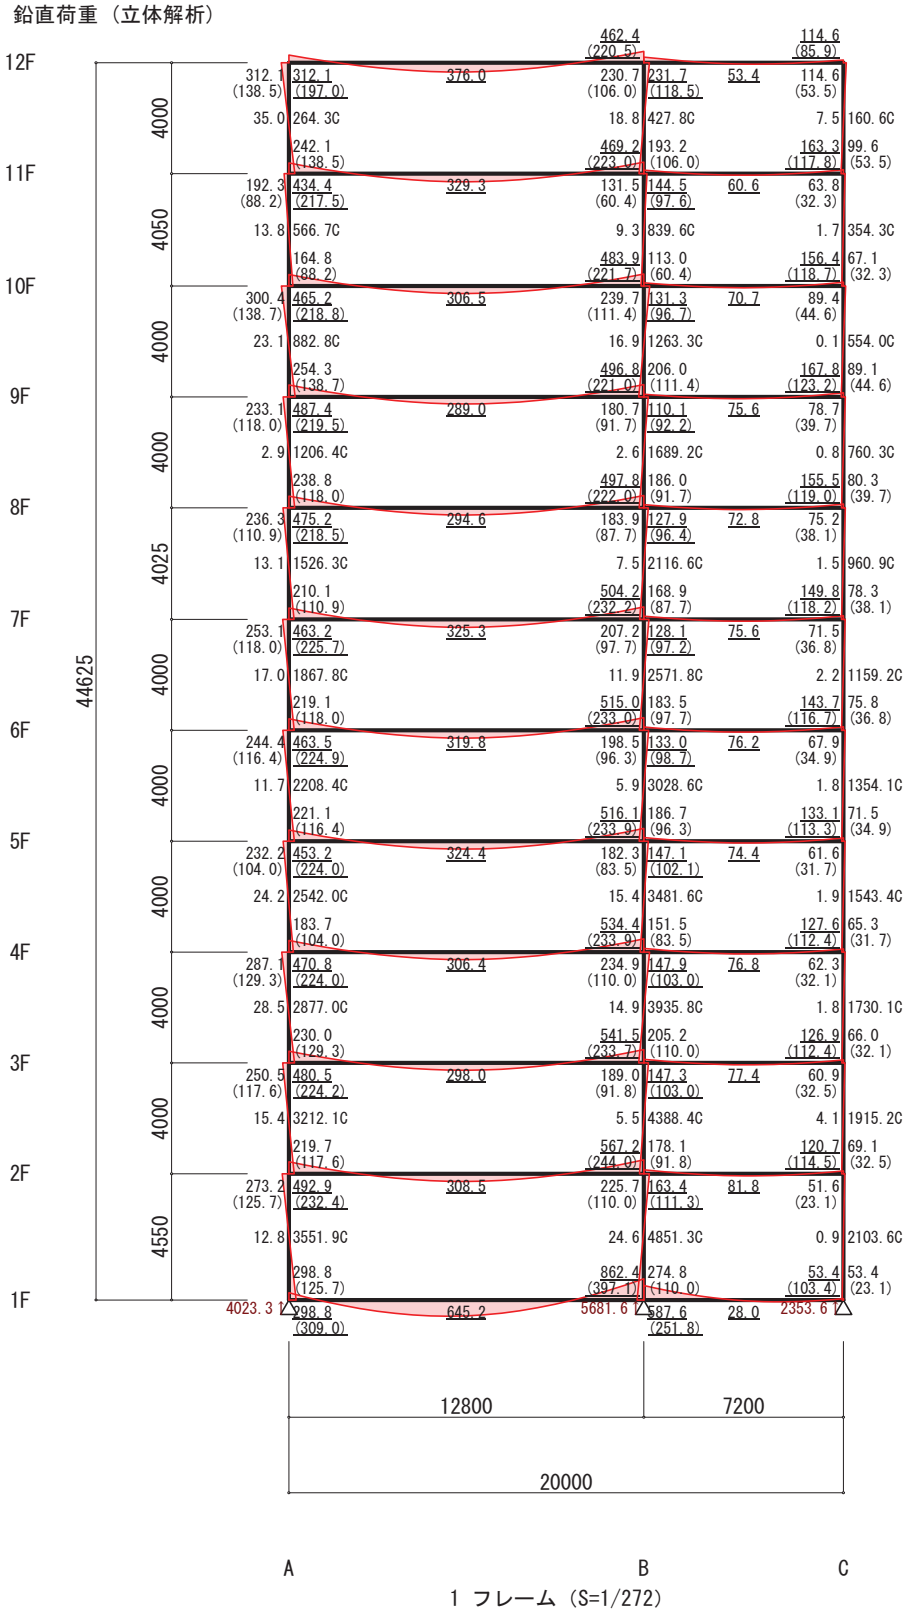

1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

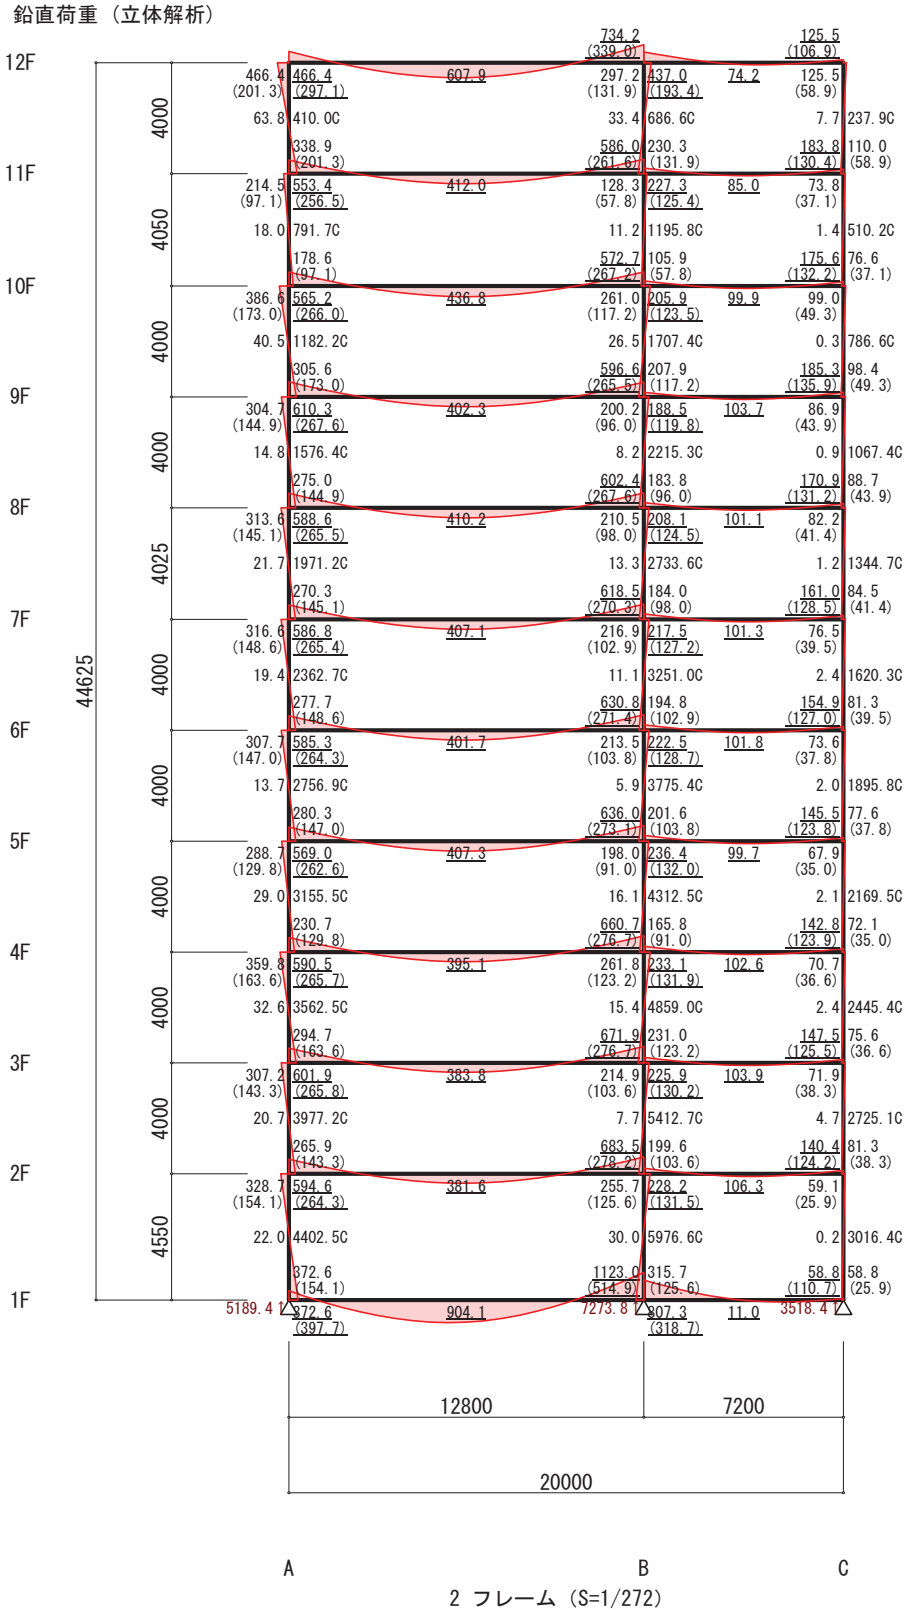

2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

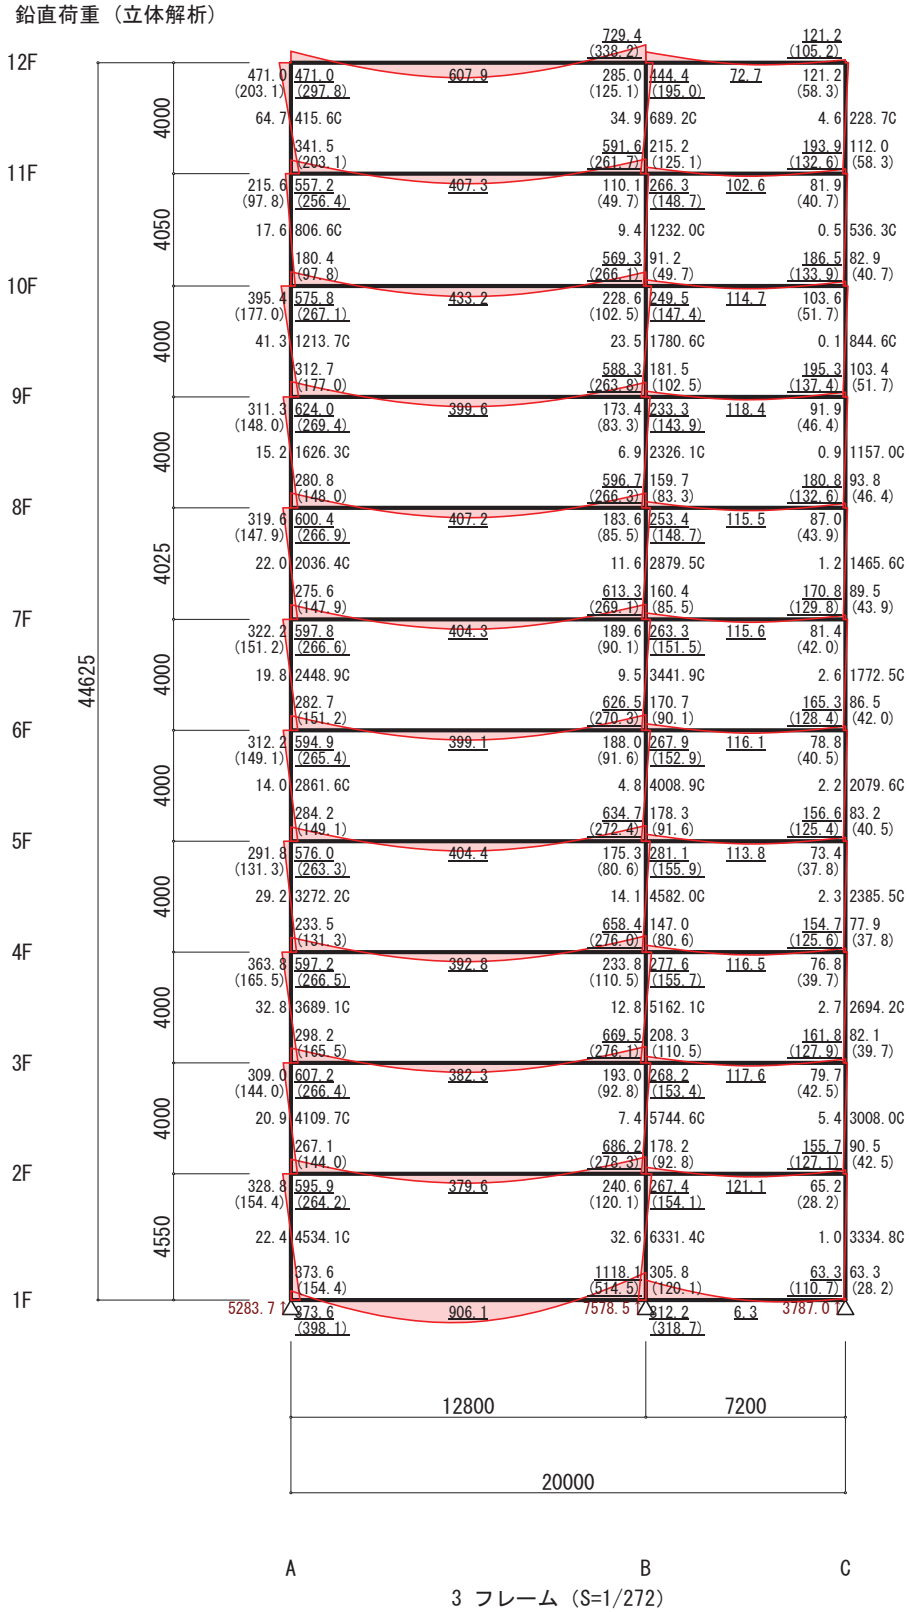

3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

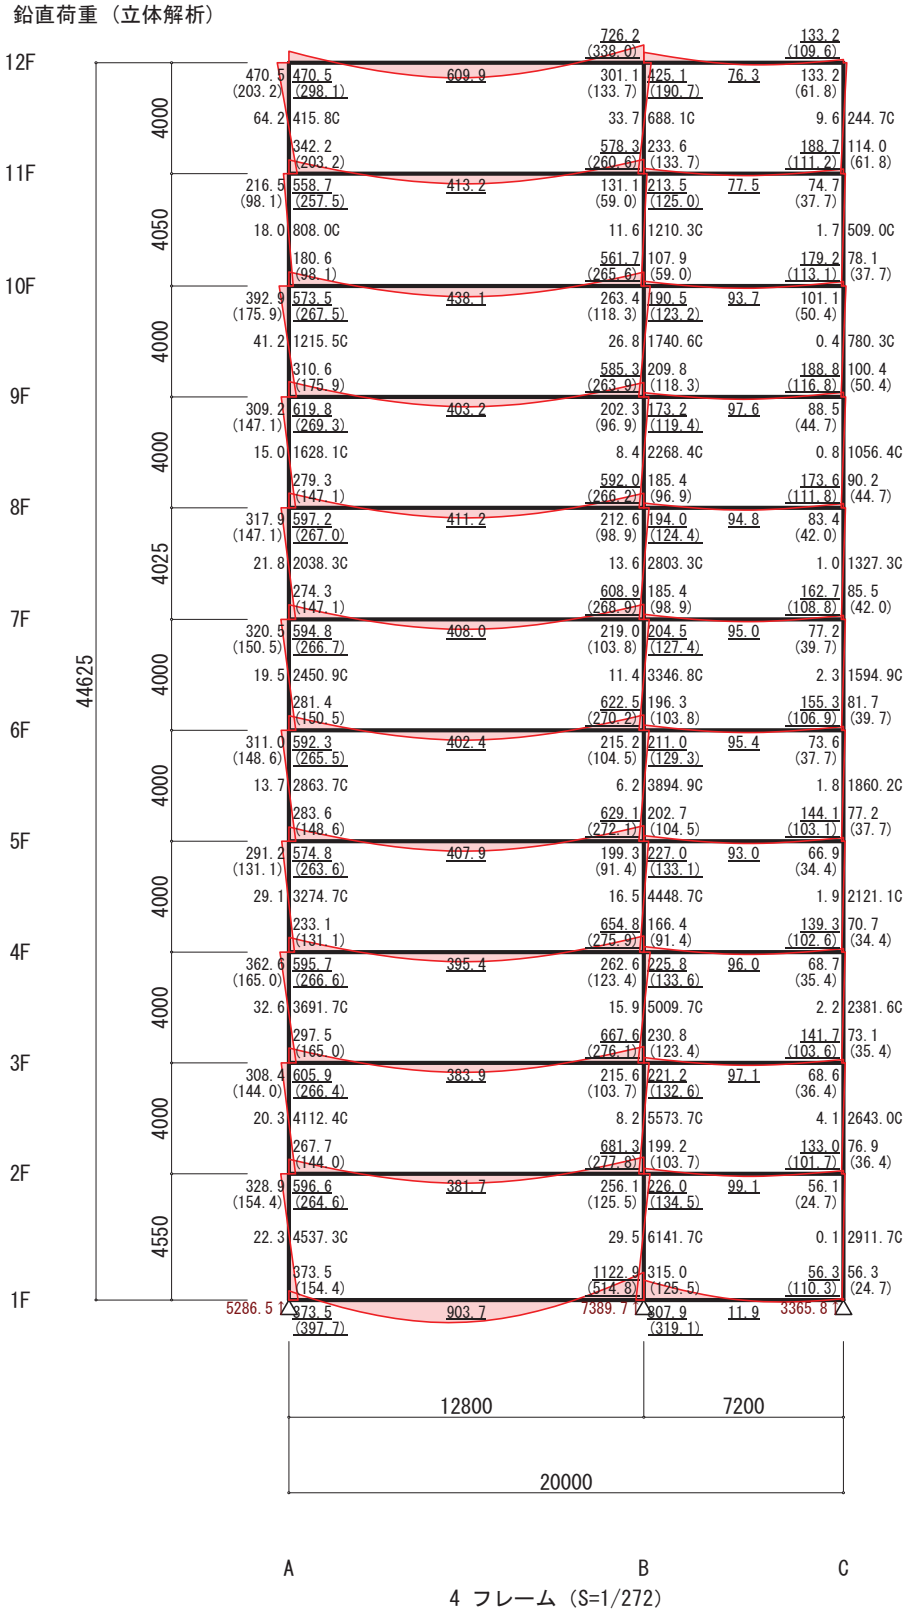

4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

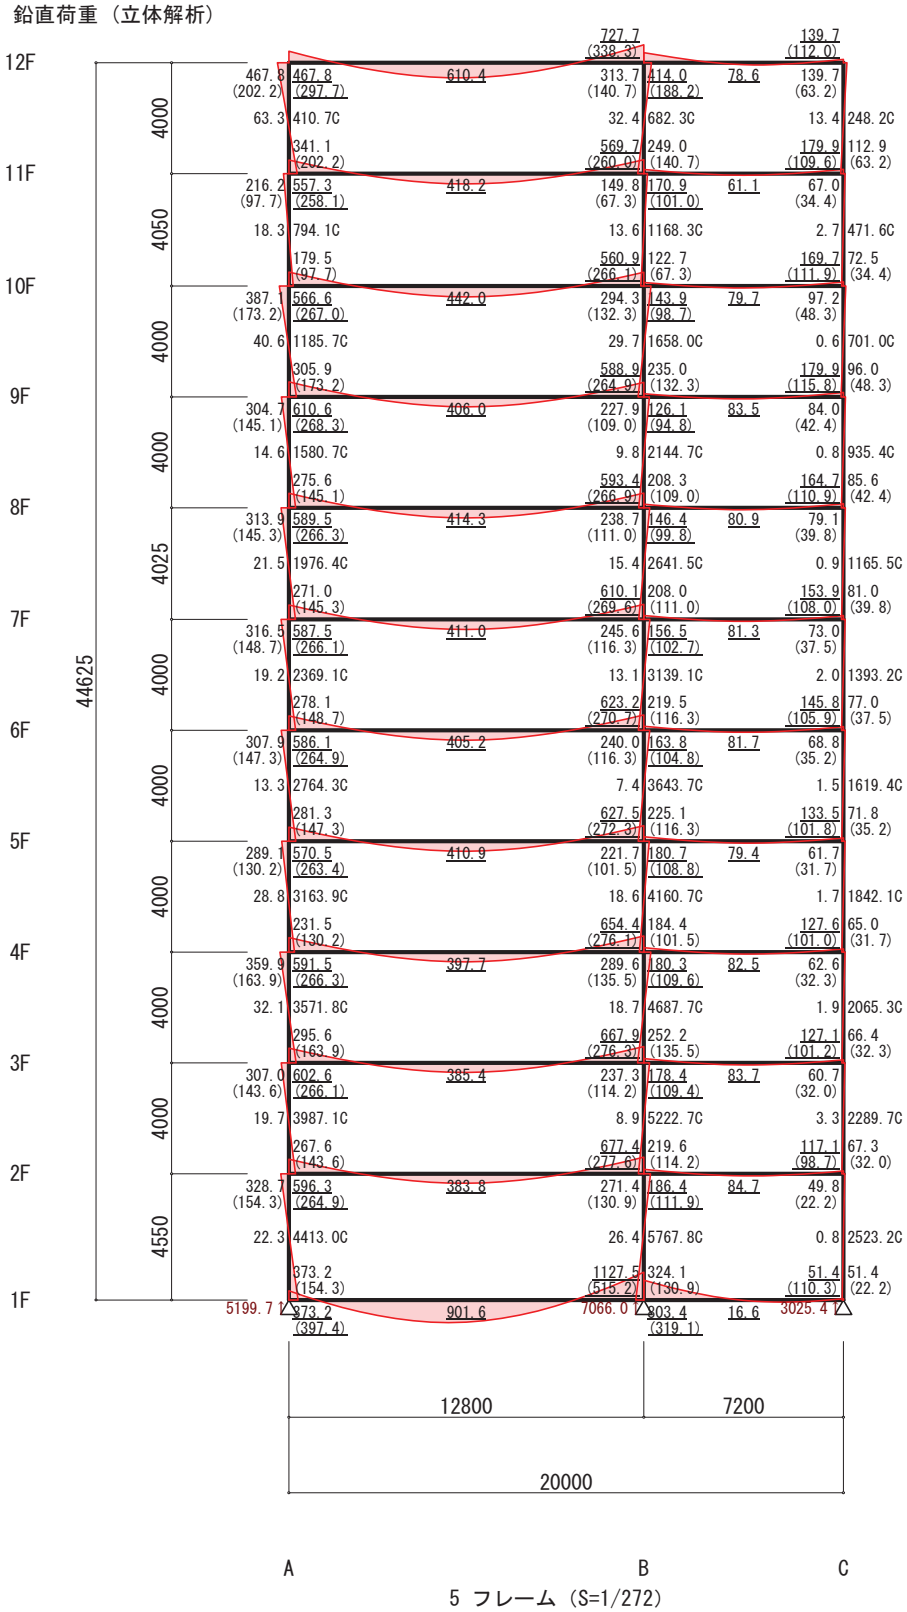

5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

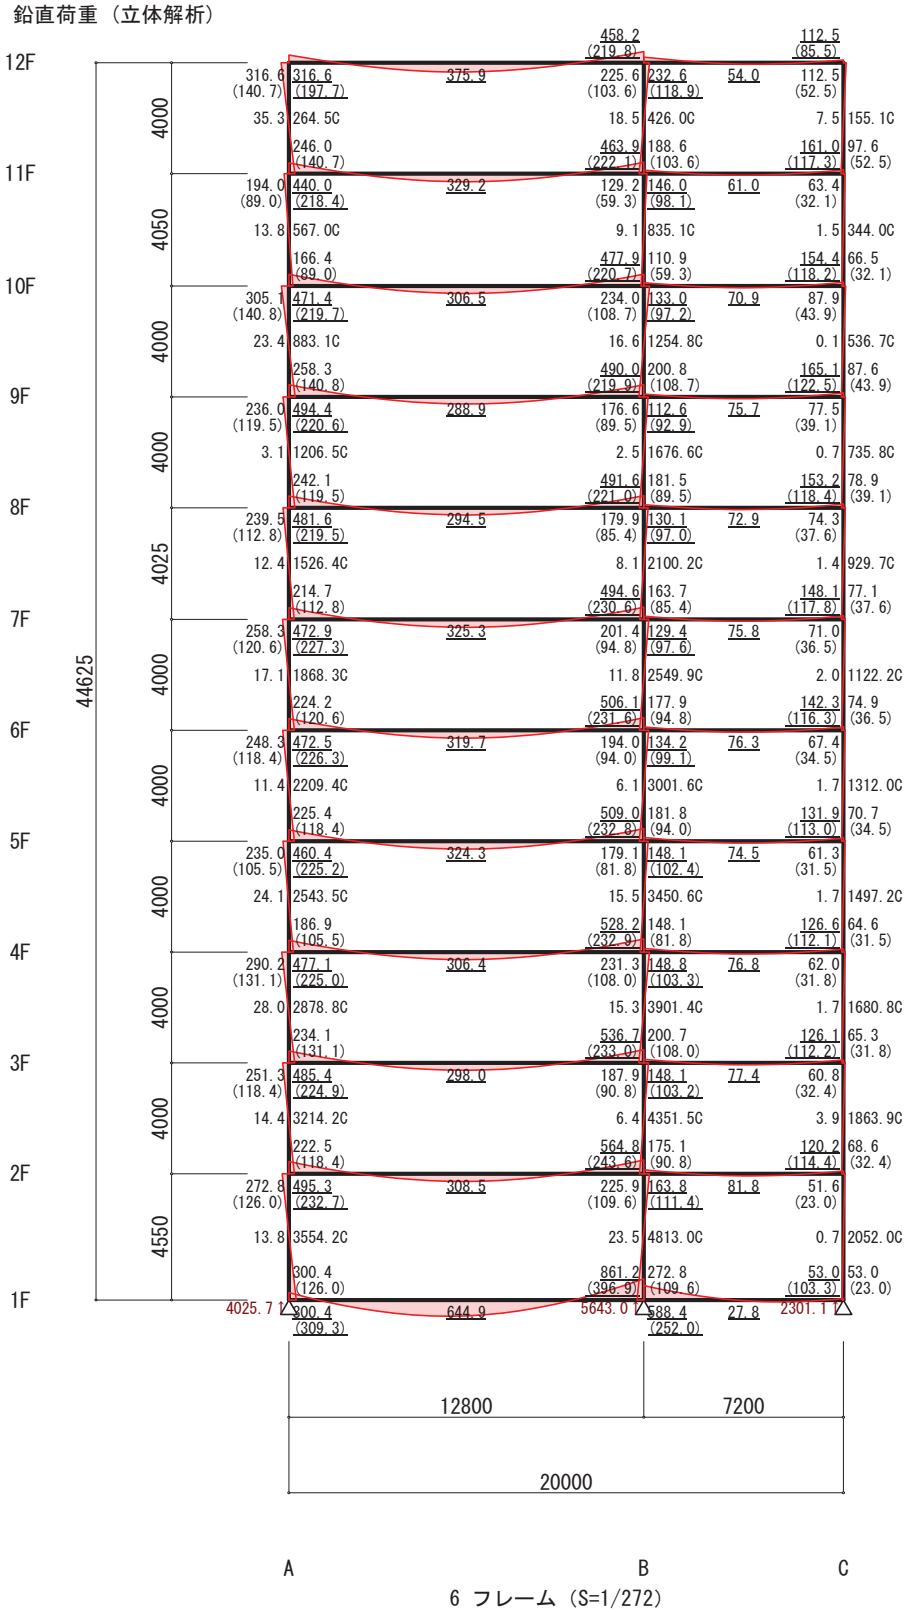

6 フレーム（S=1/272）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

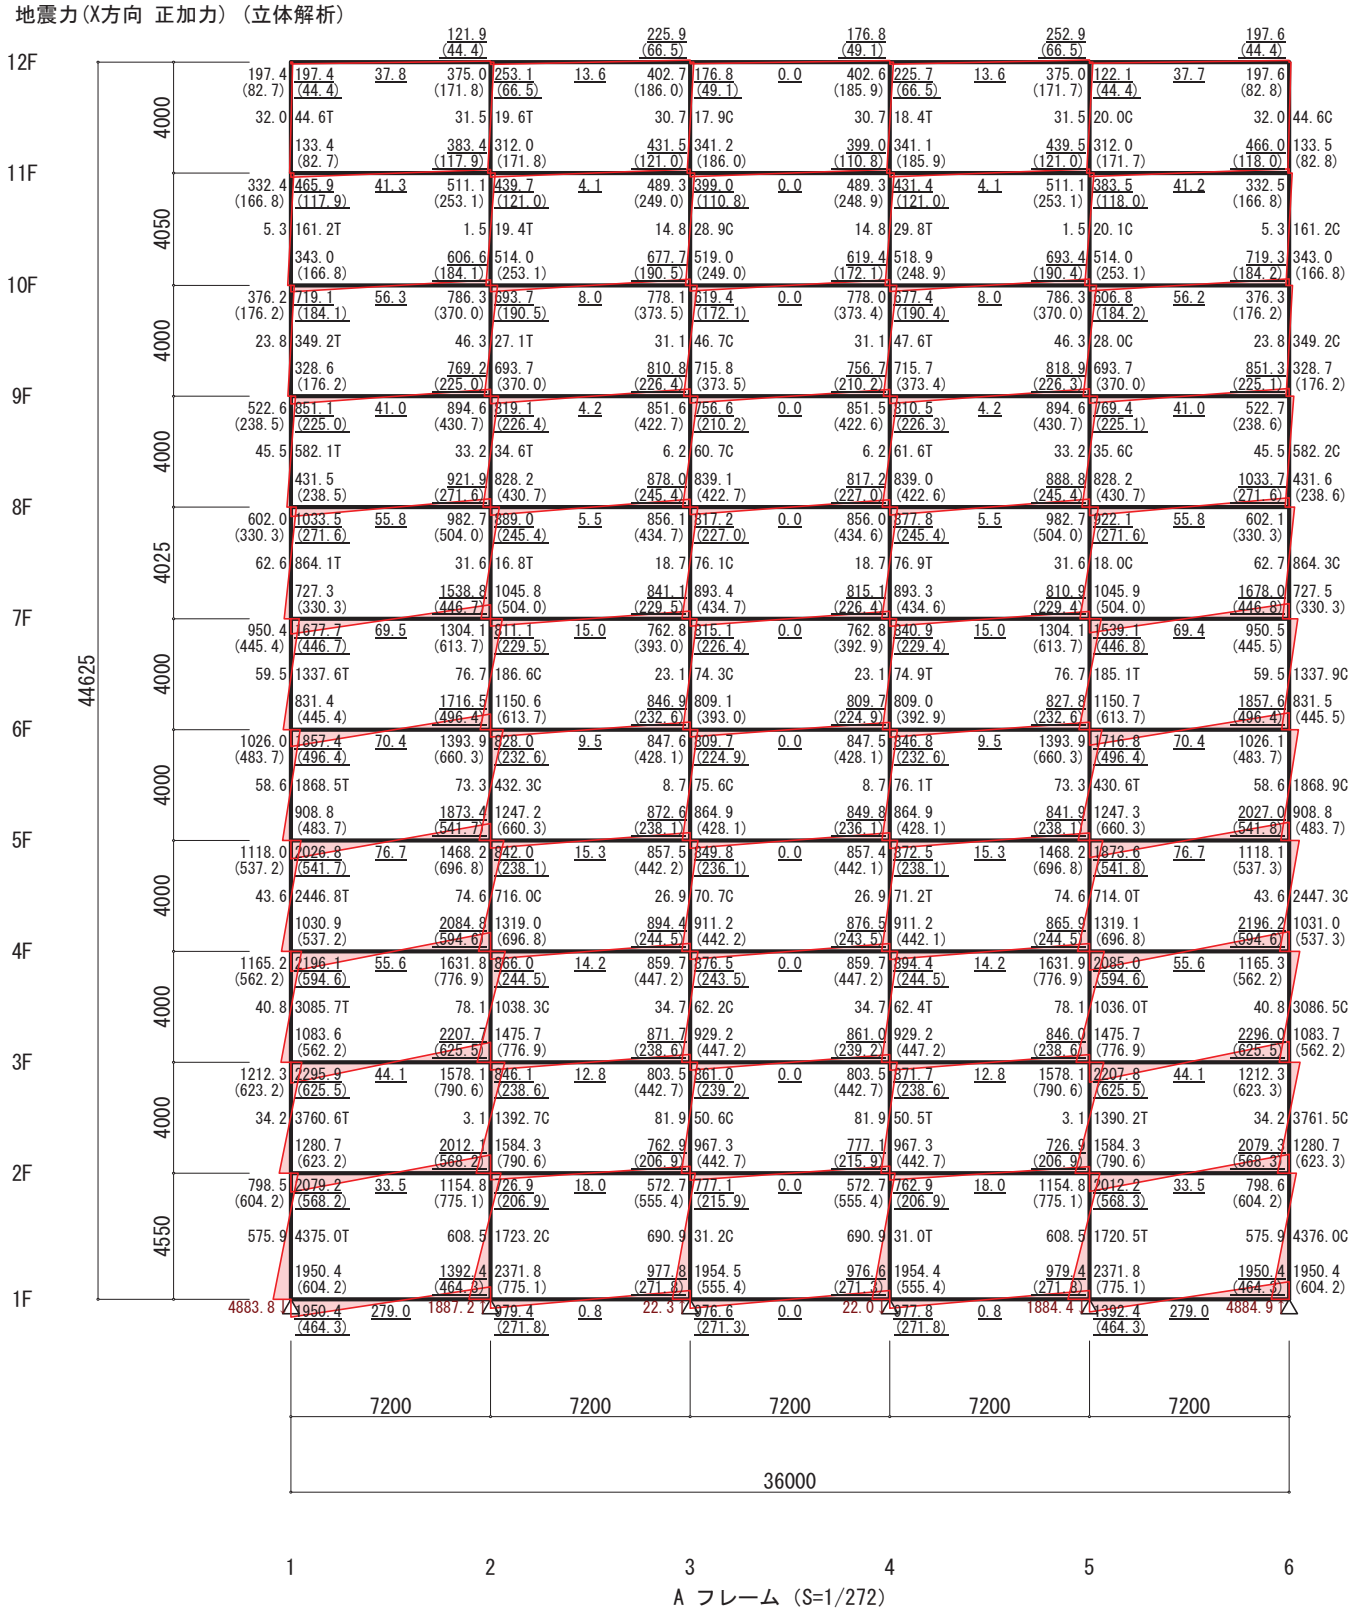

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

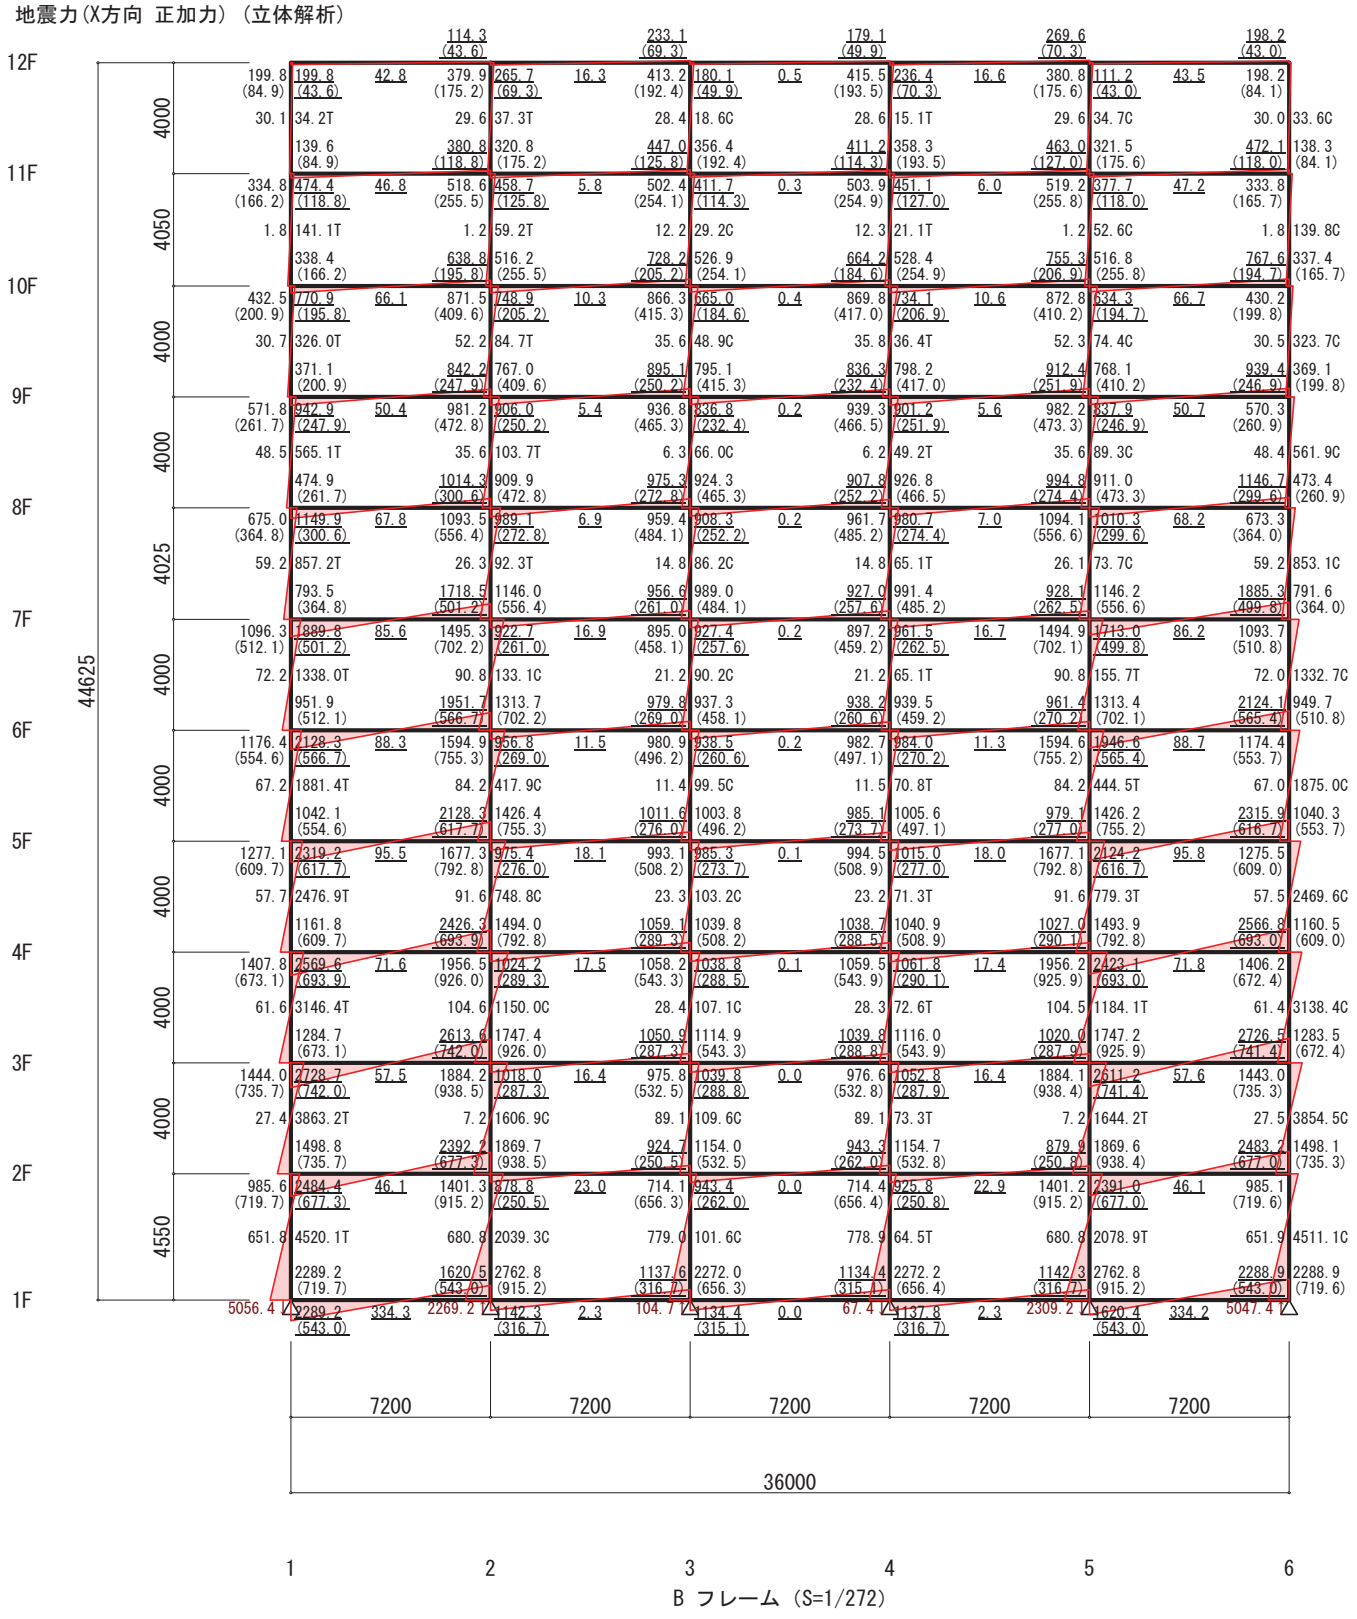

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

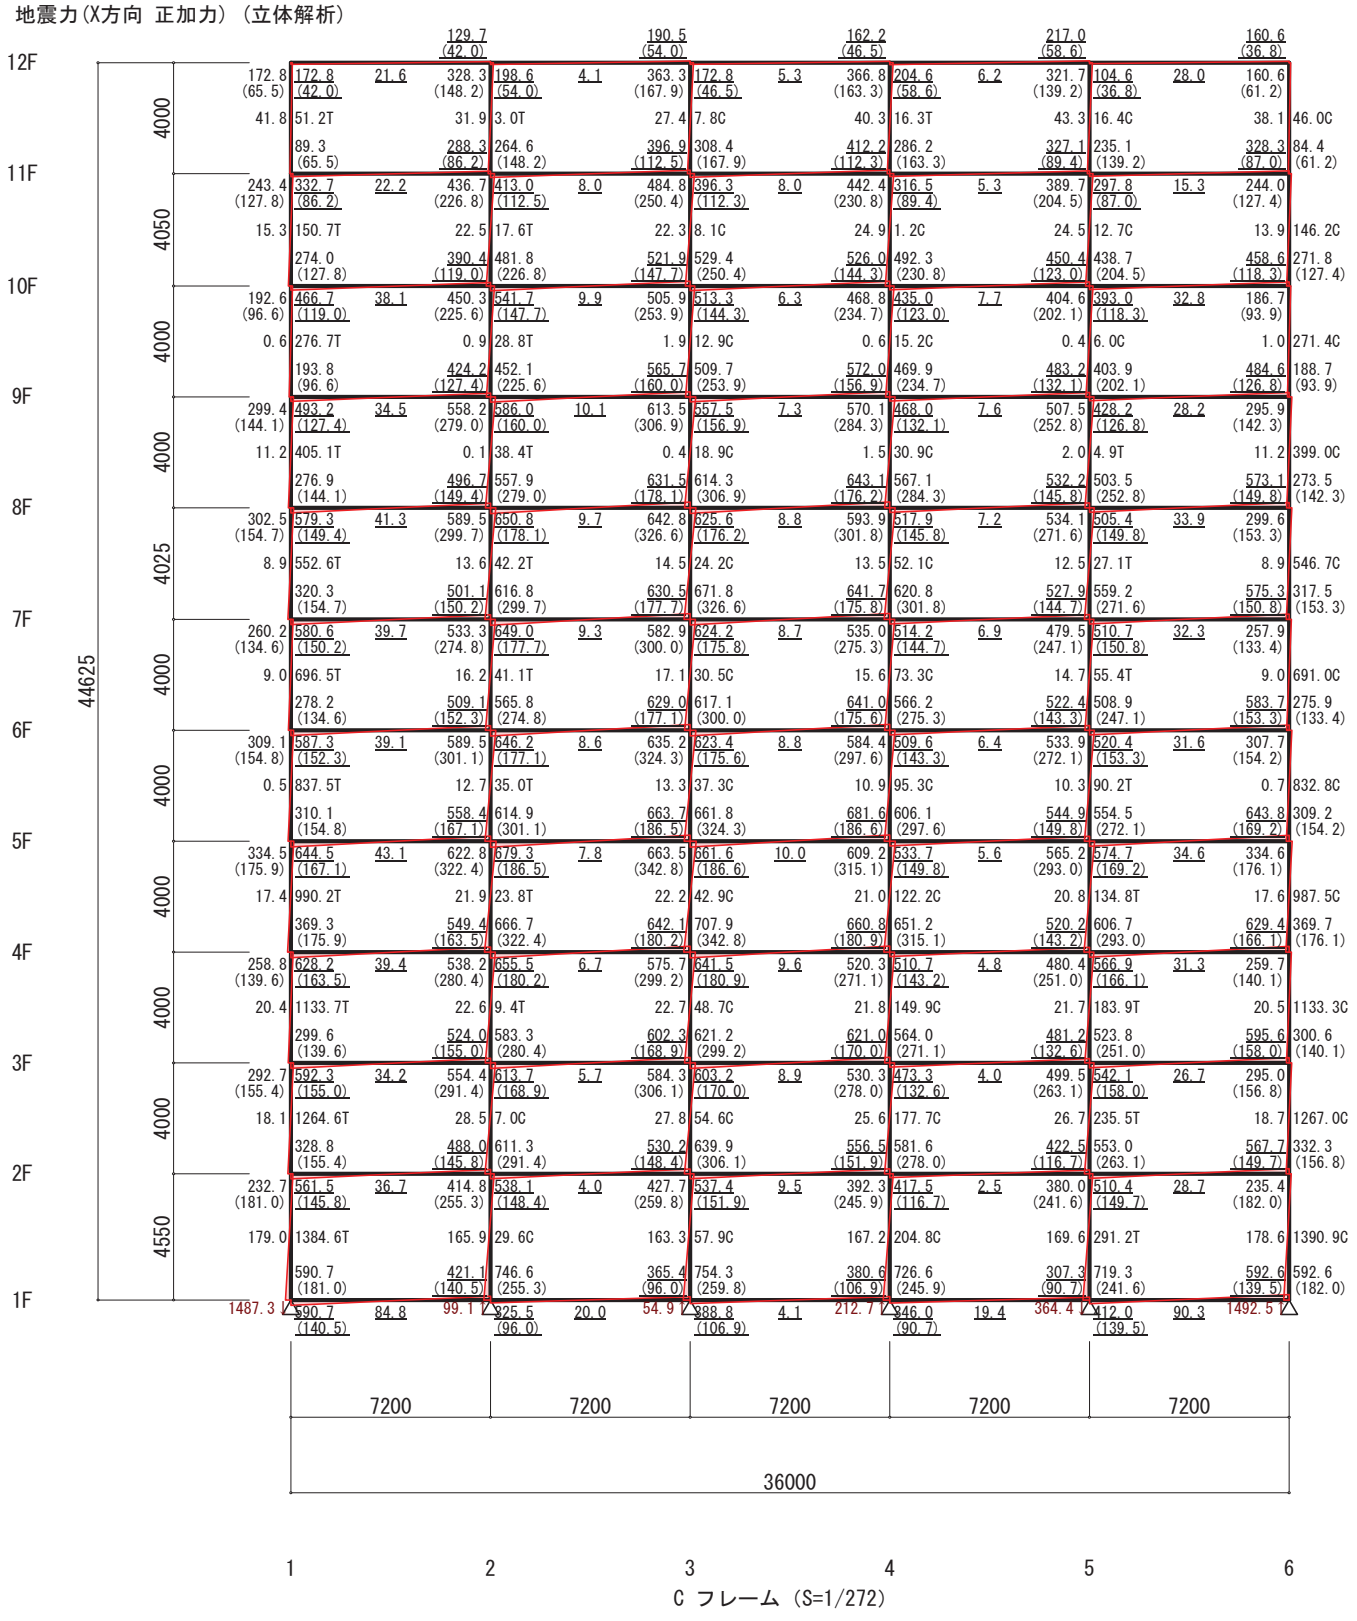

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

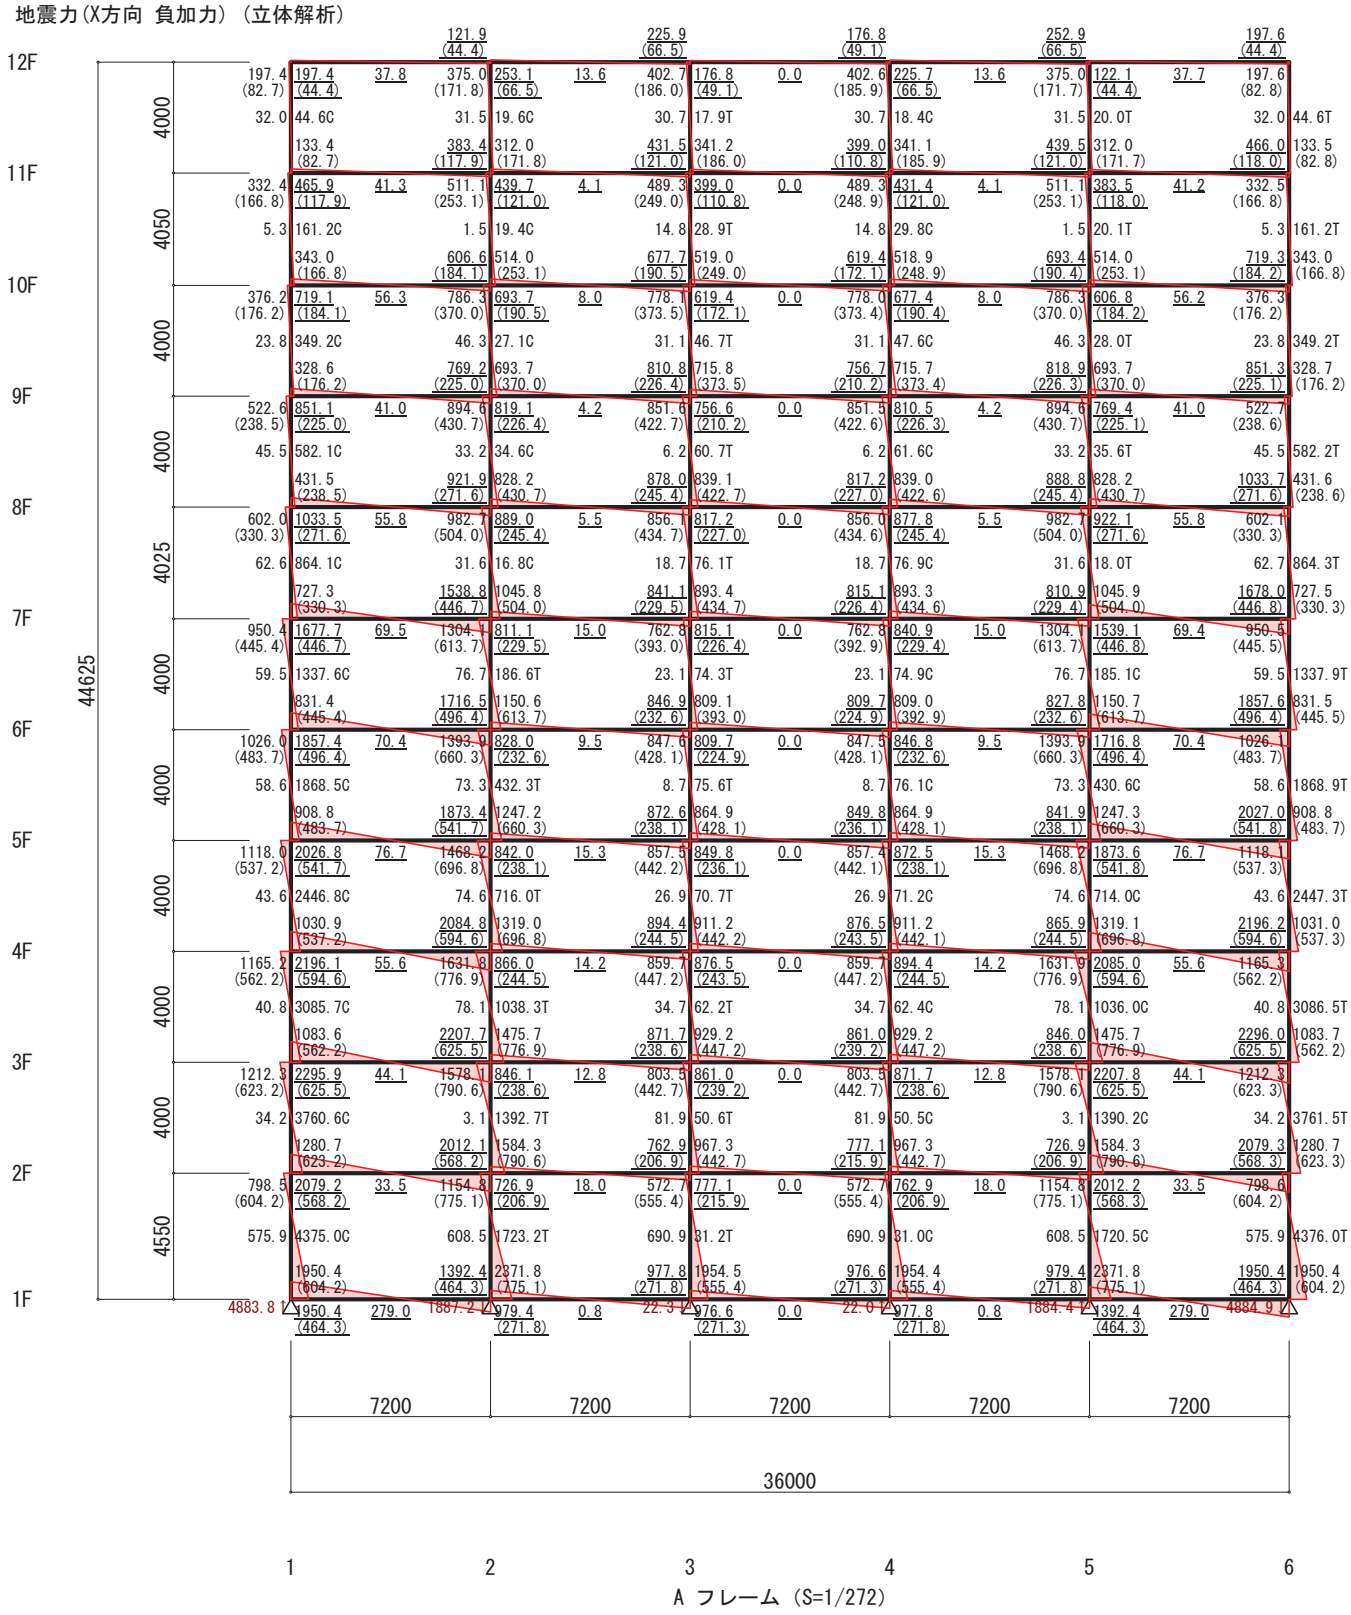

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

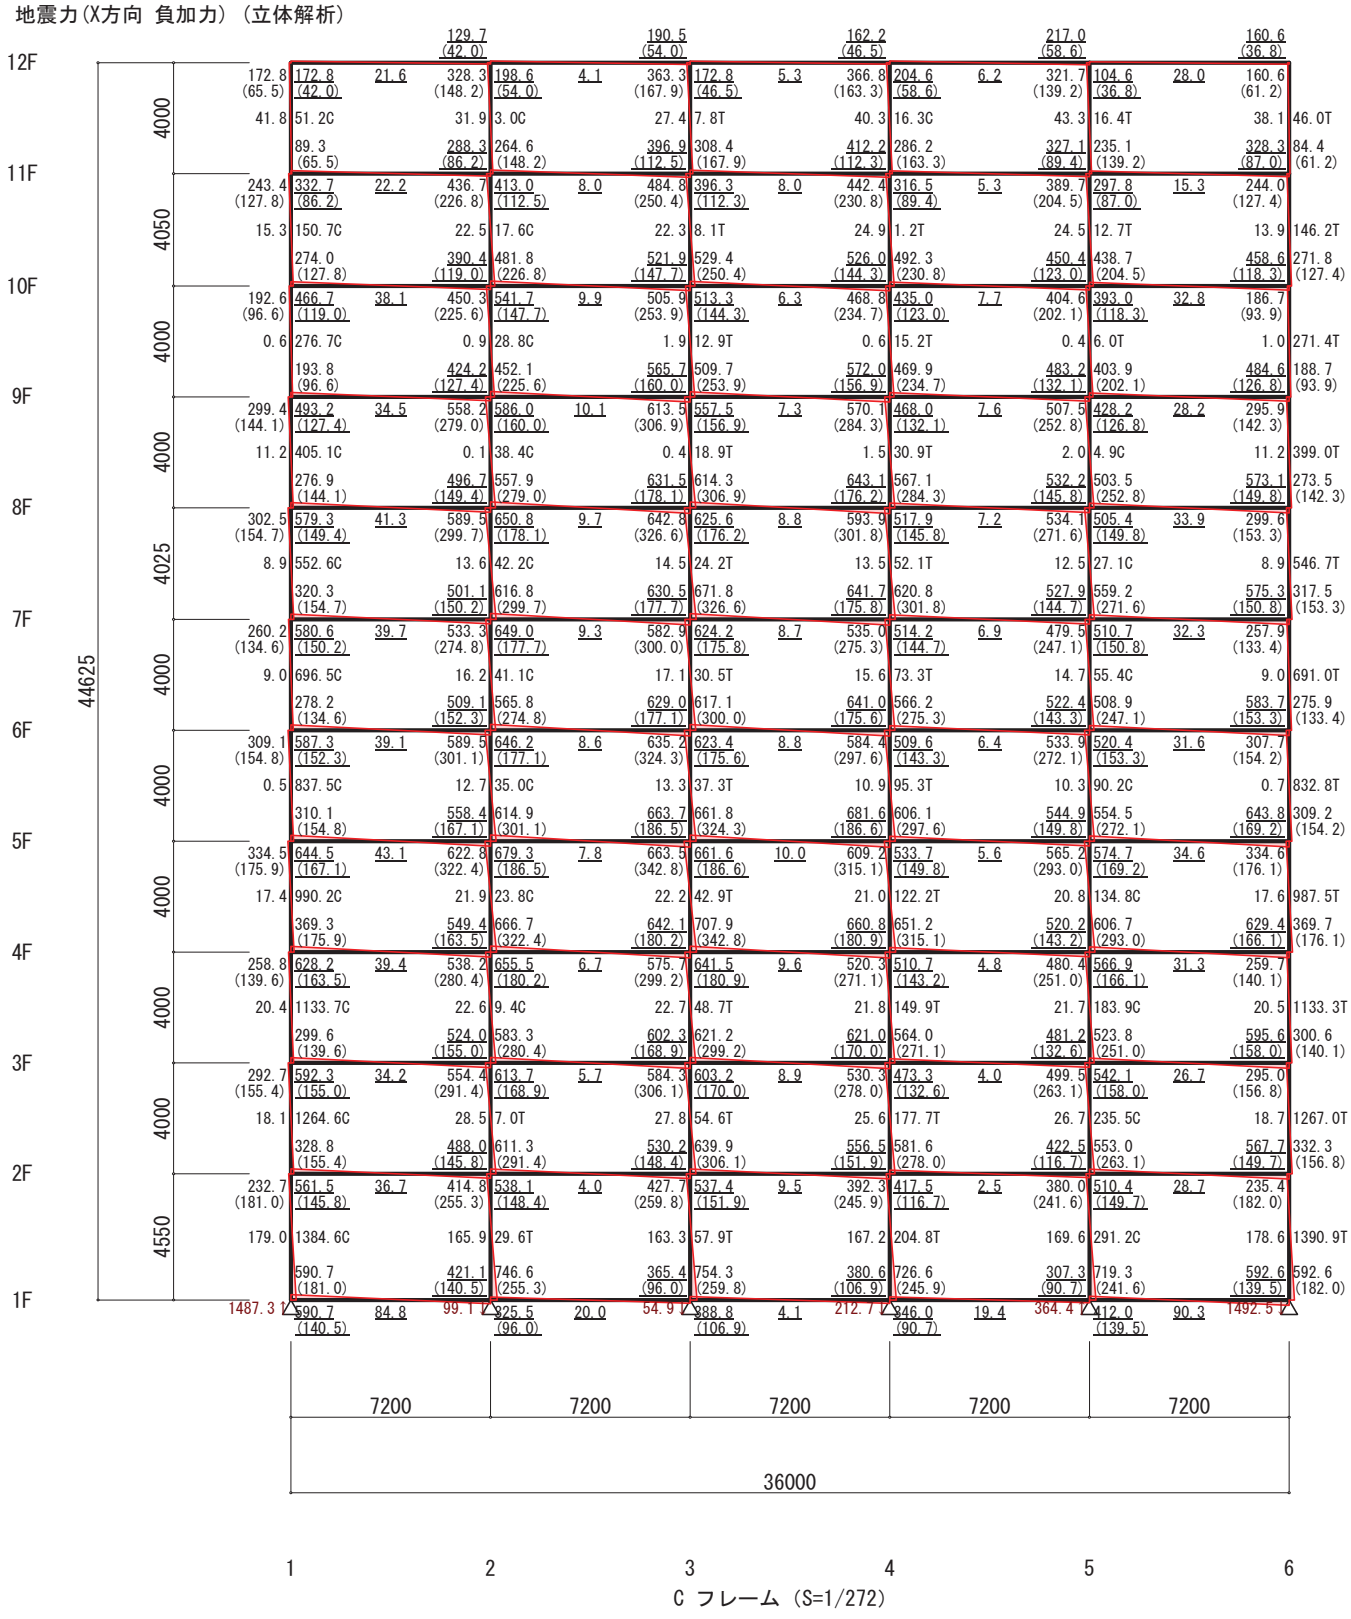

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

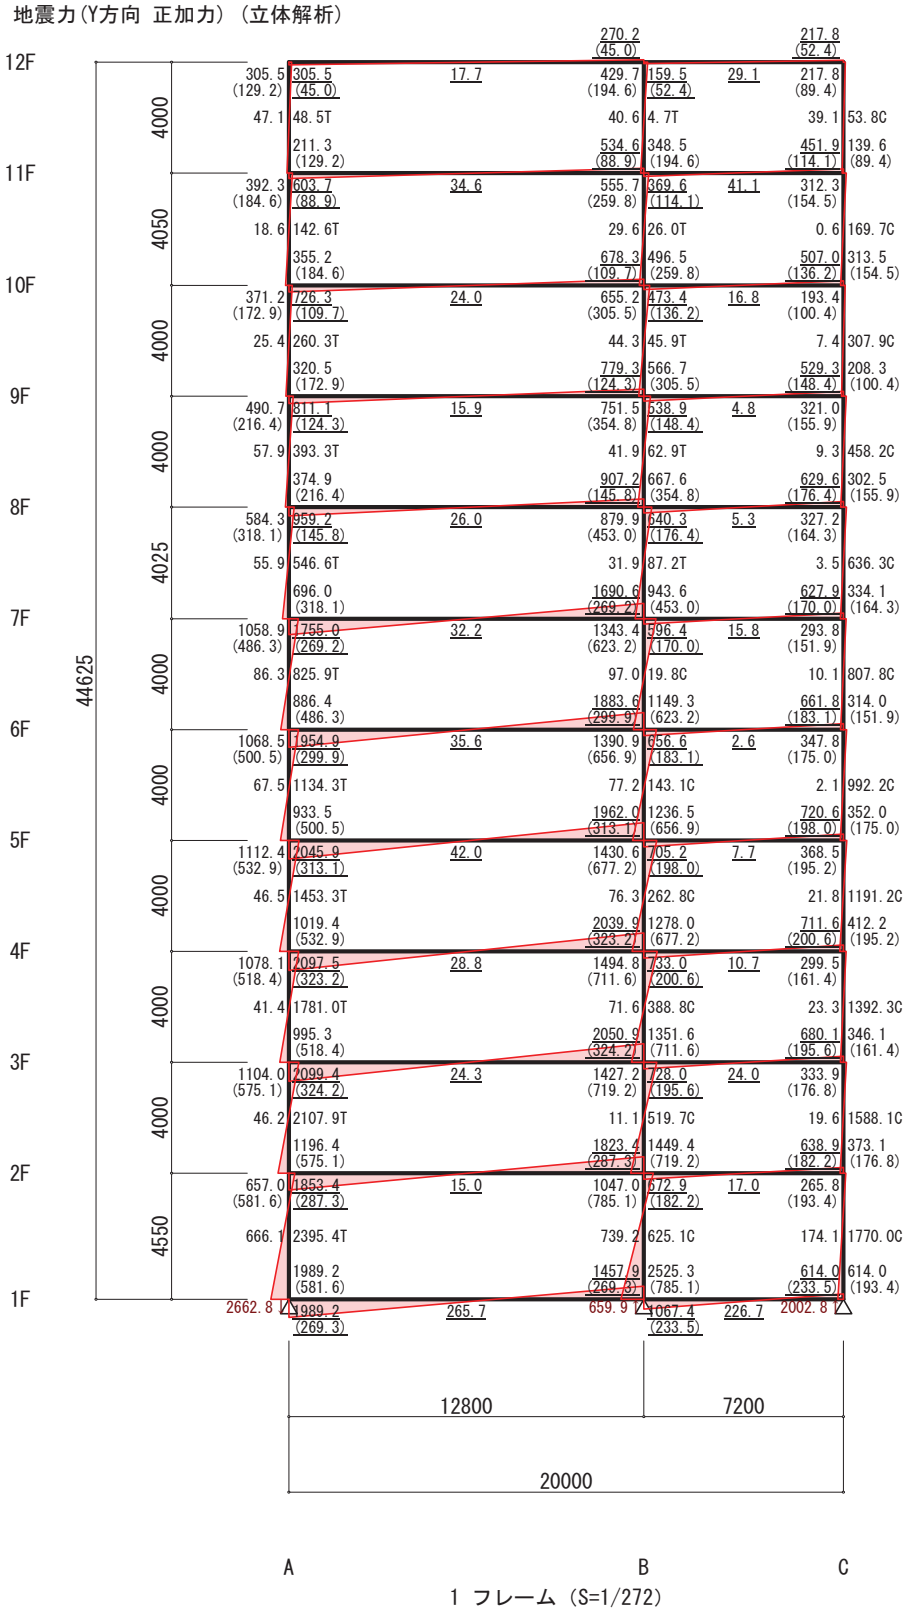

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

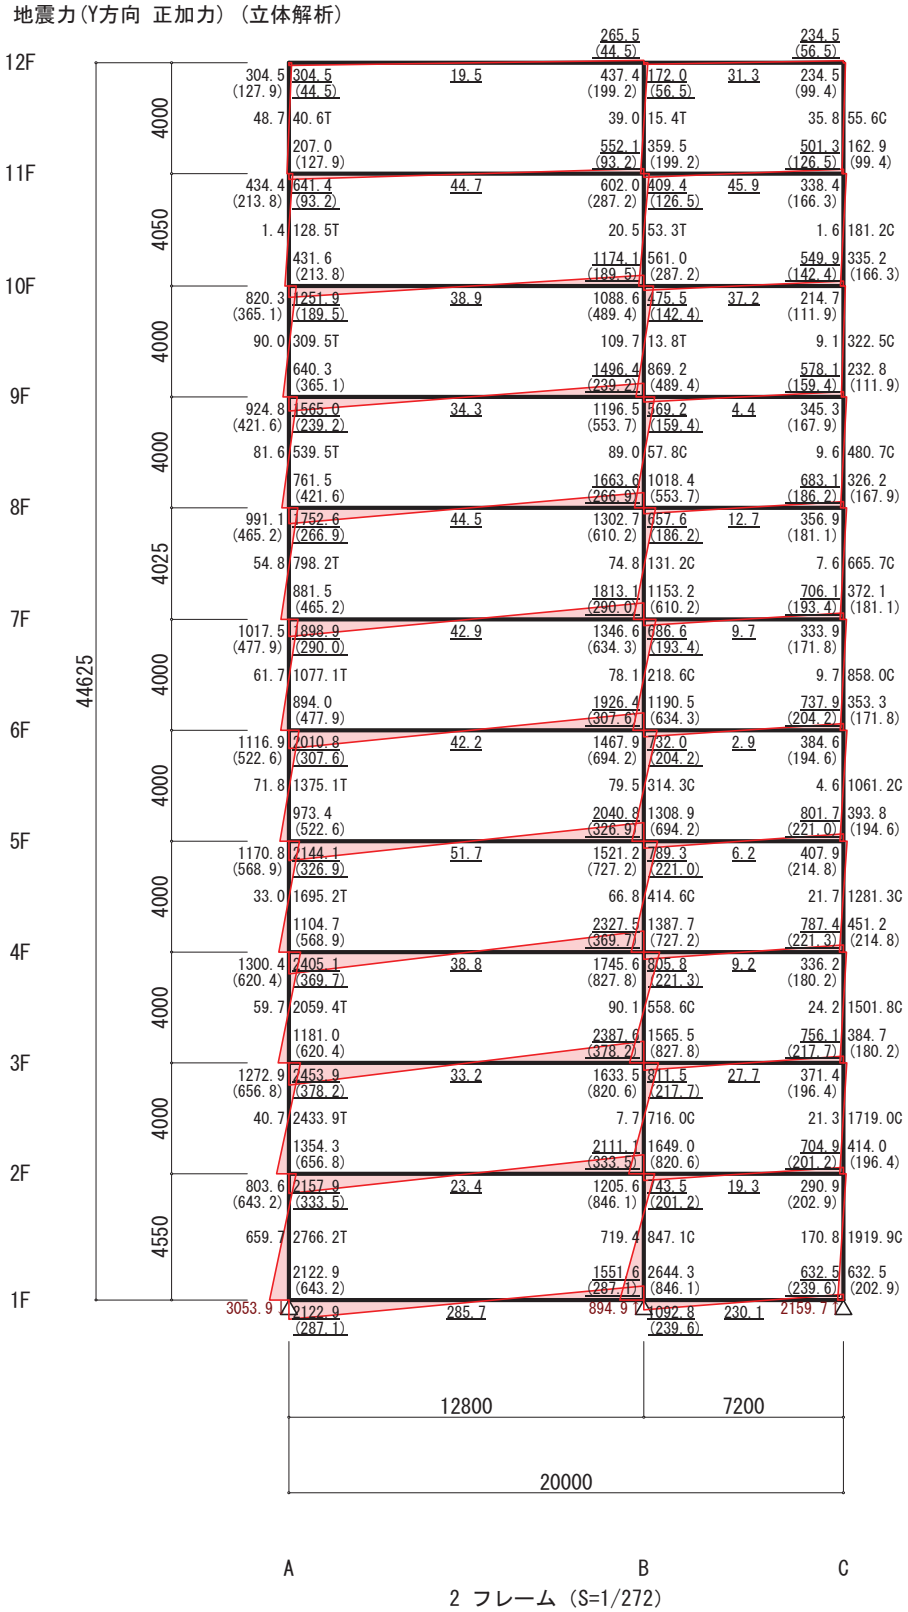

2 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

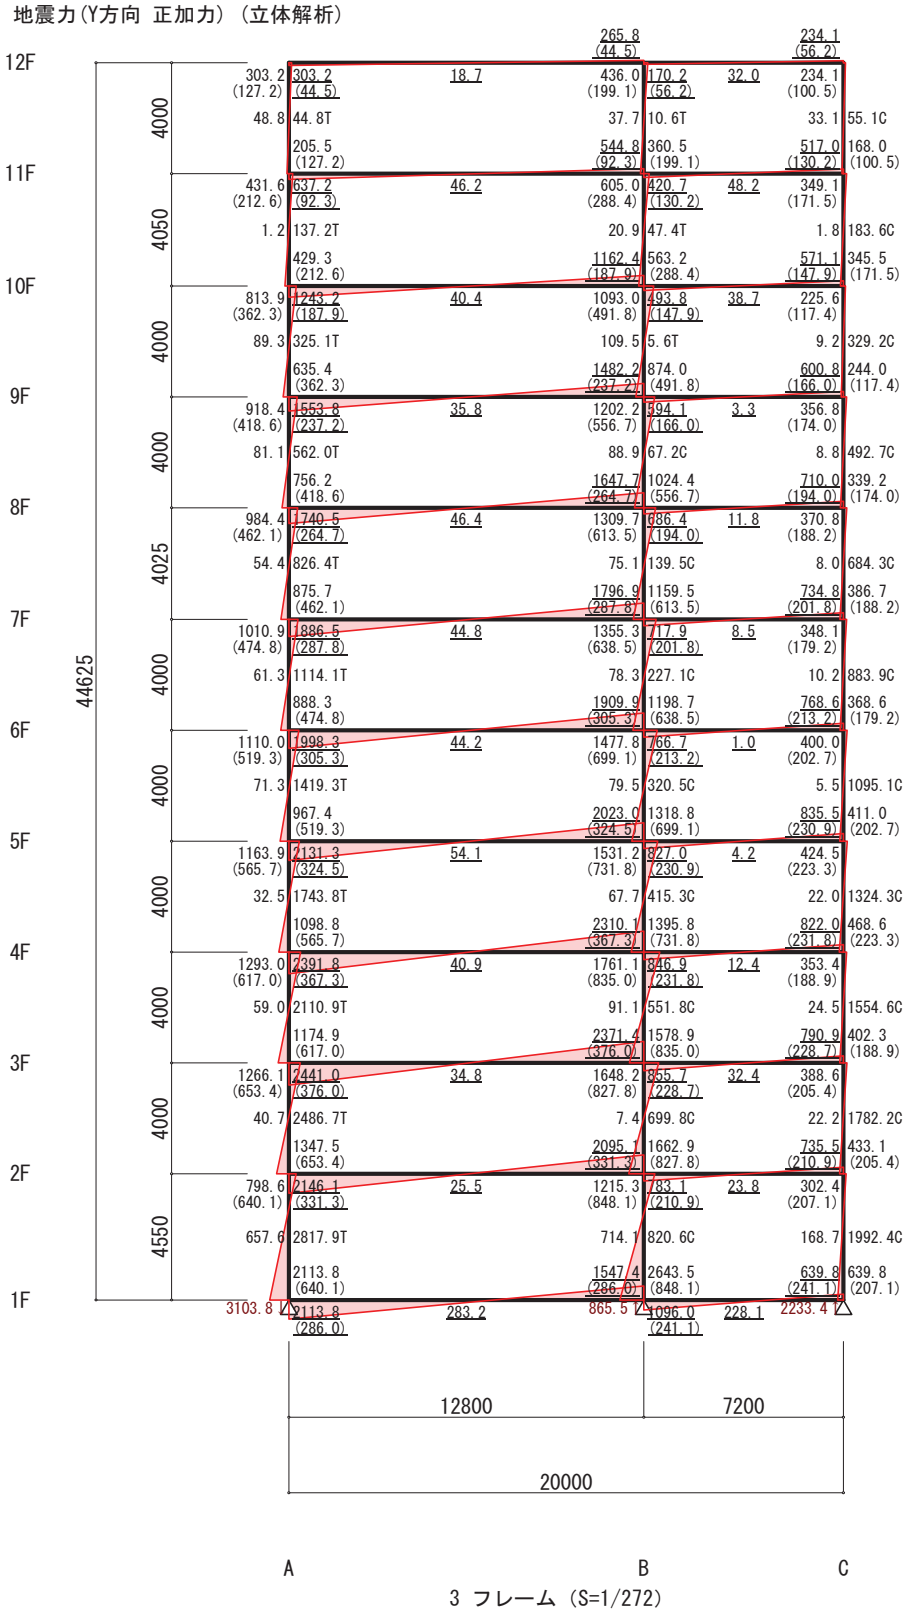

3 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

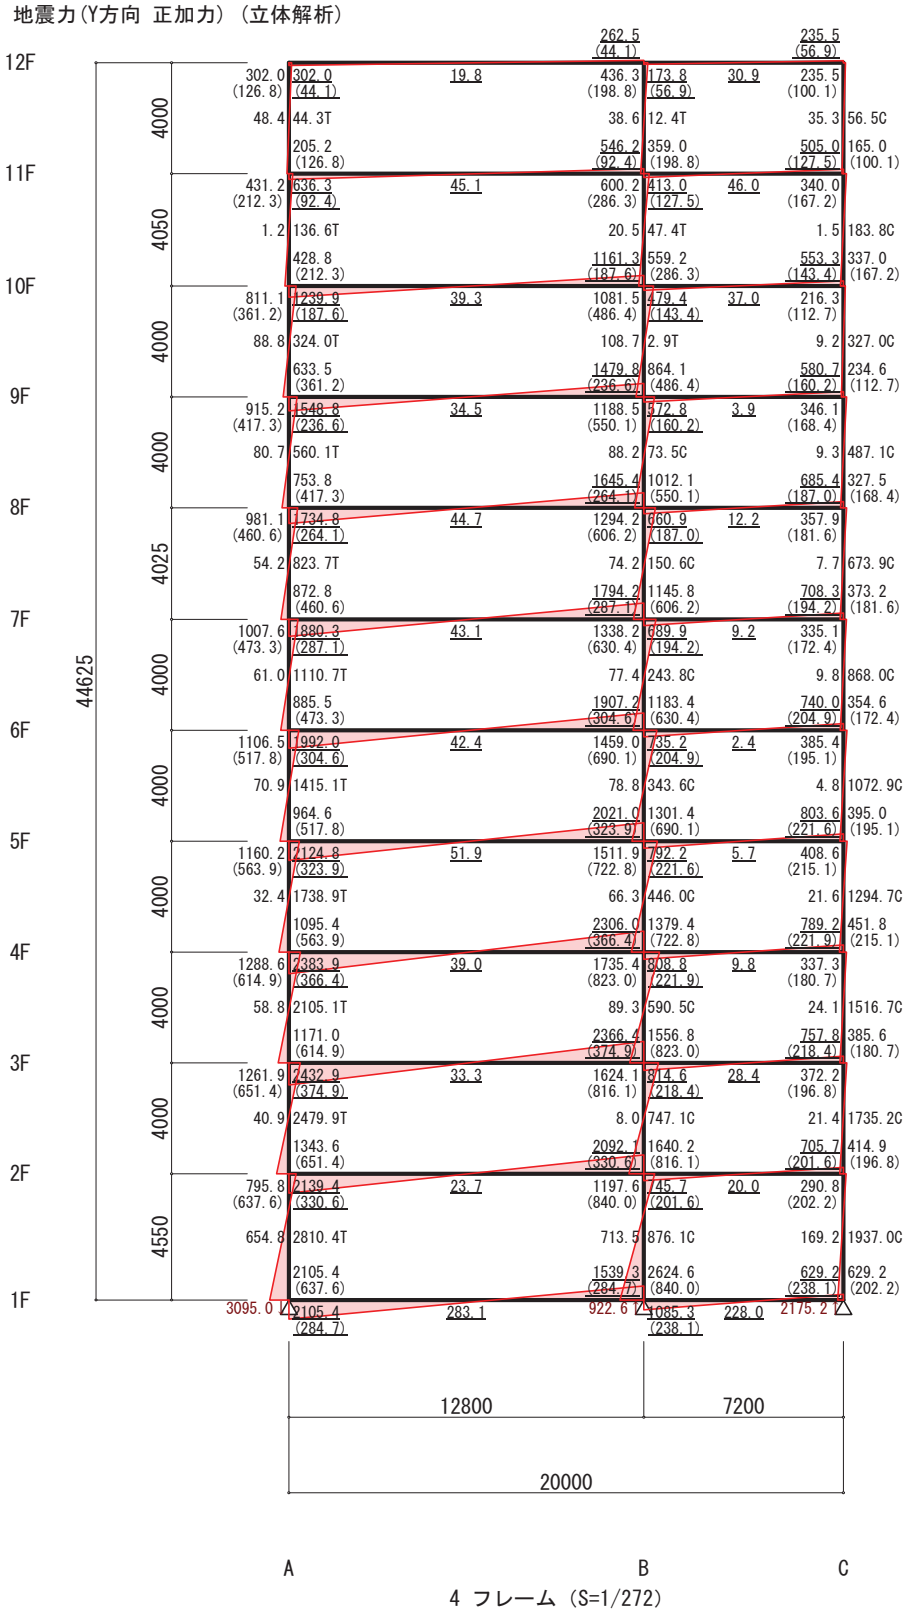

4 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

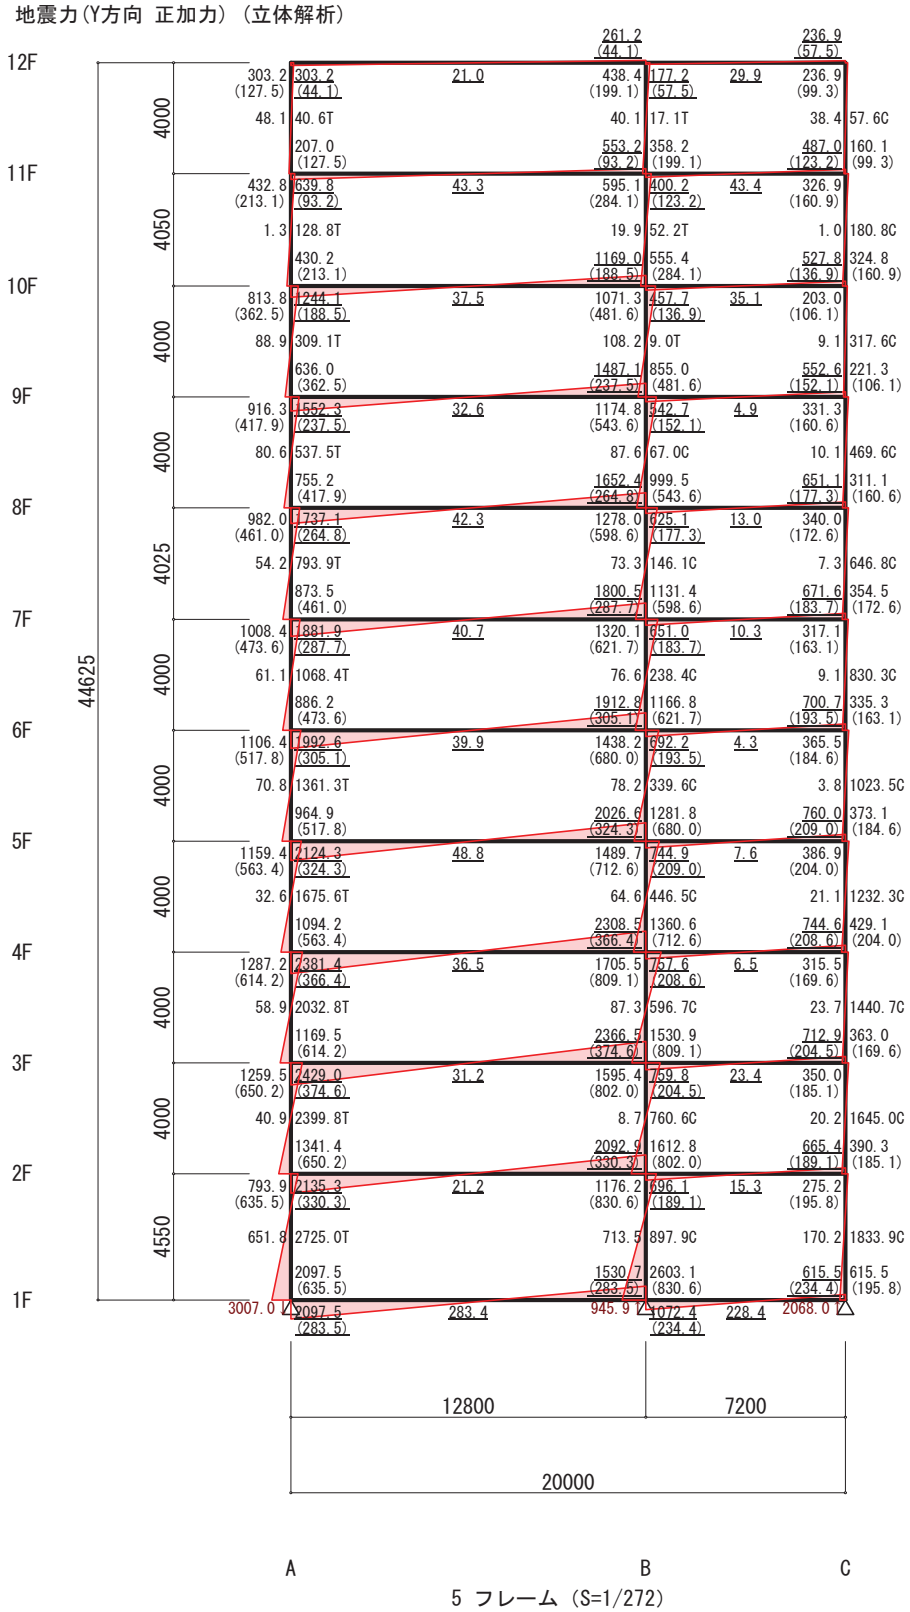

5 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

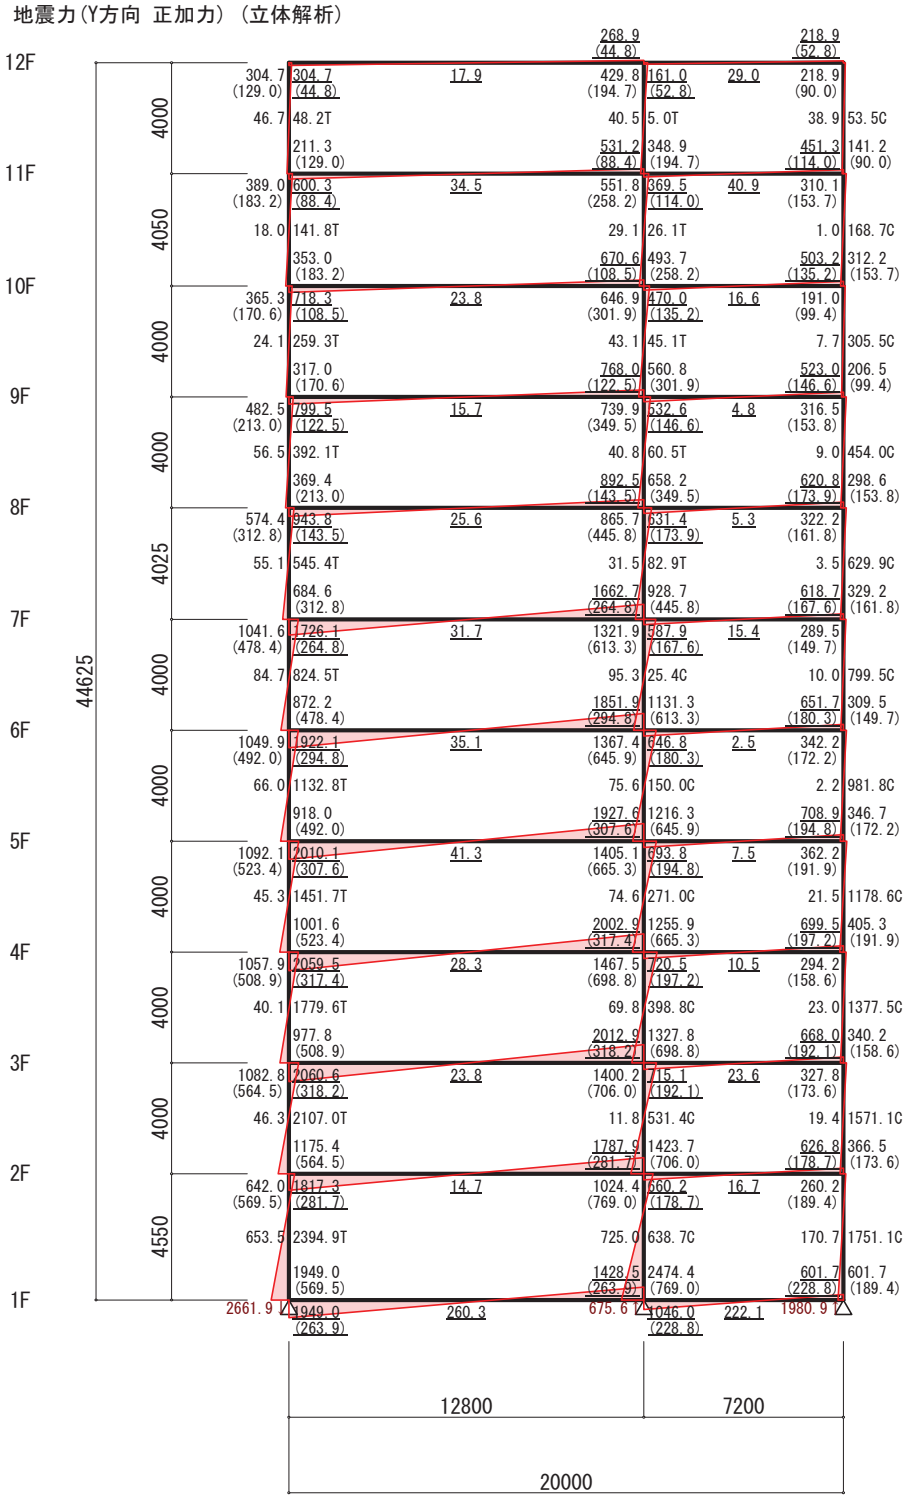

6 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

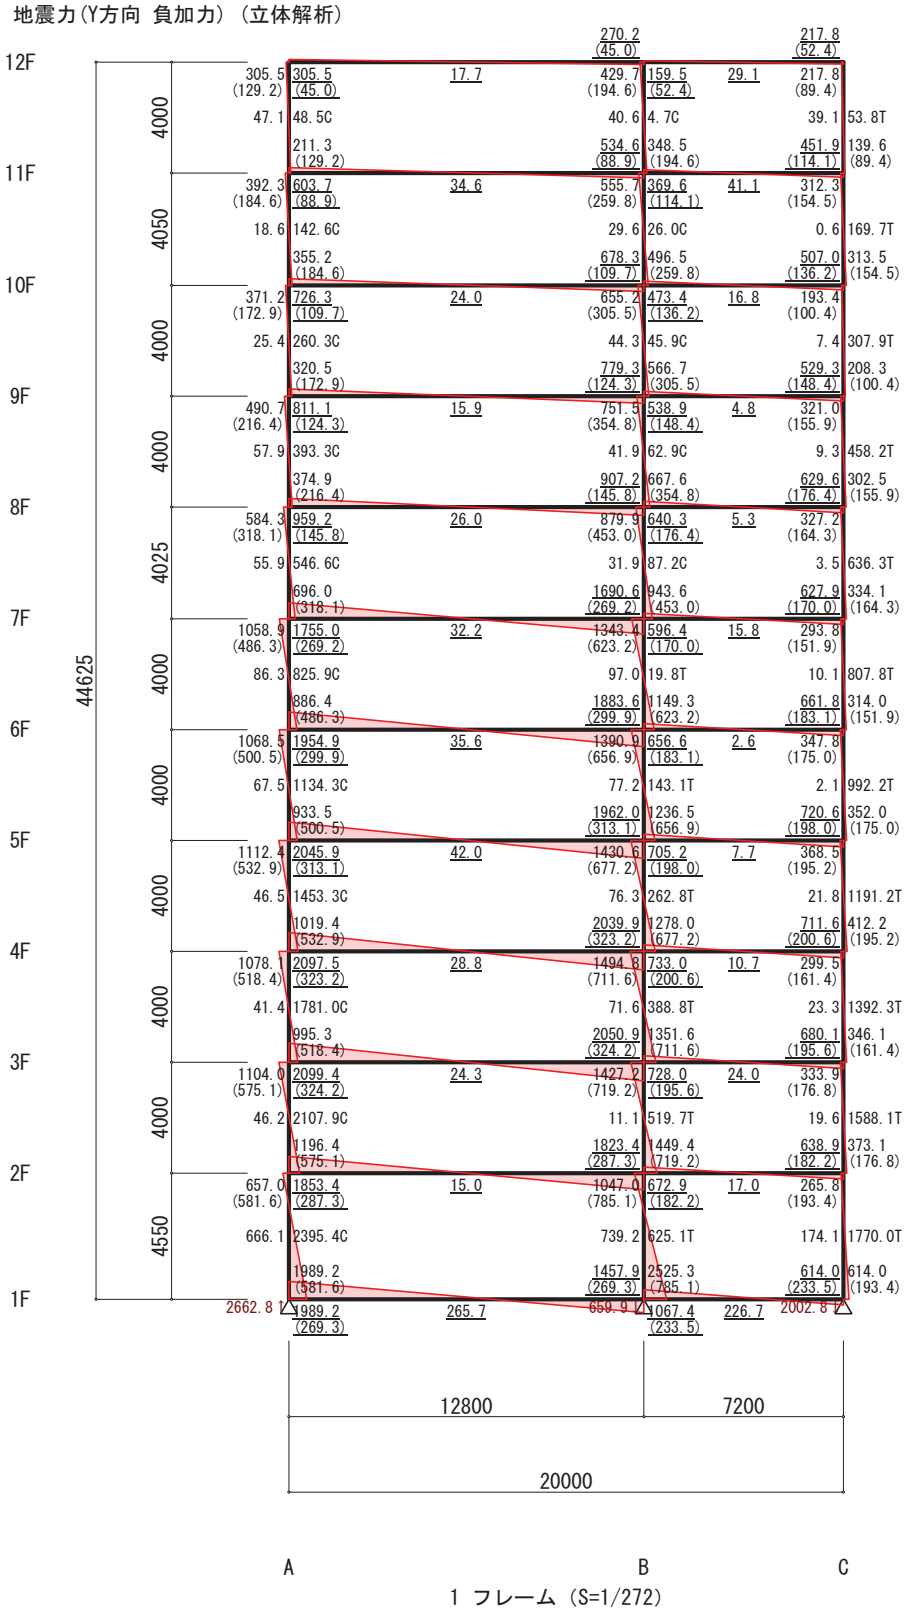

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

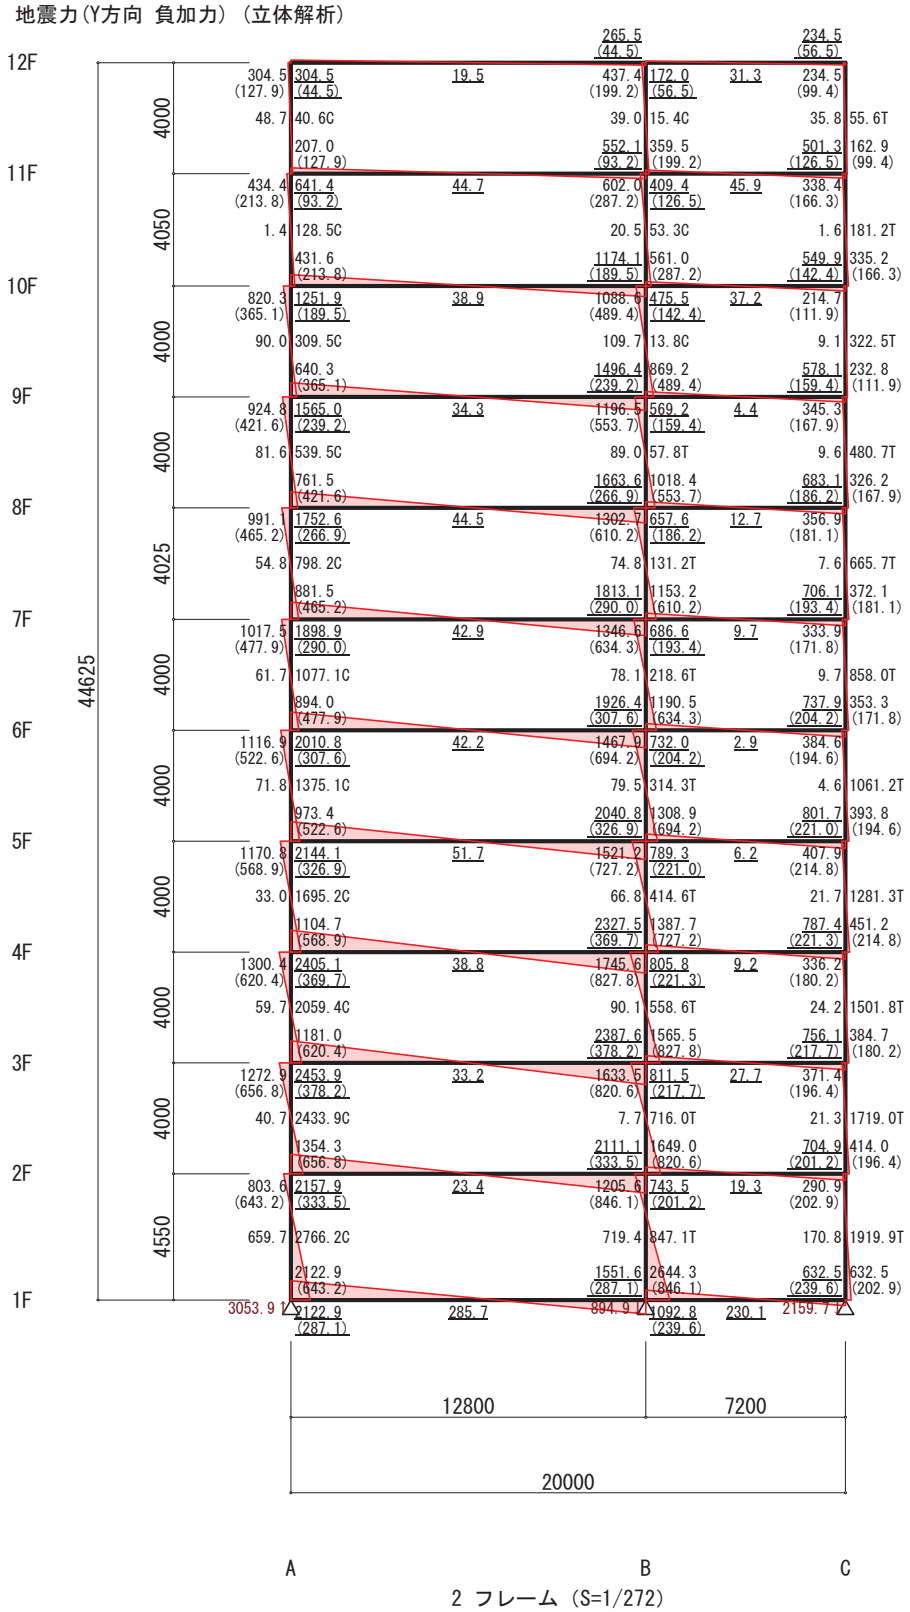

2 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

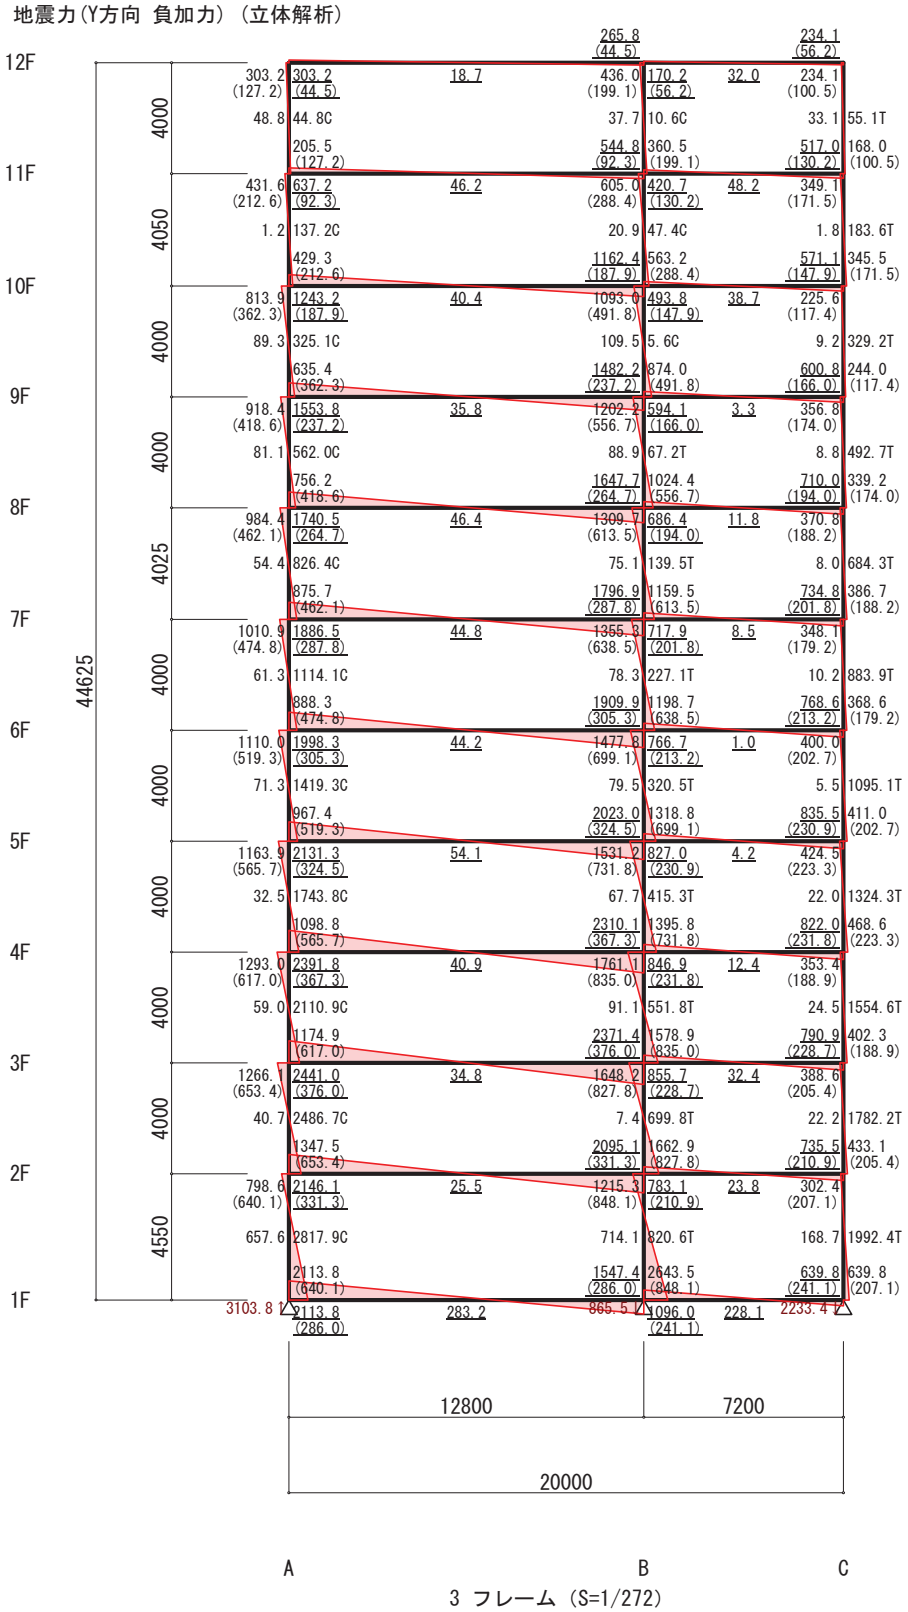

3 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

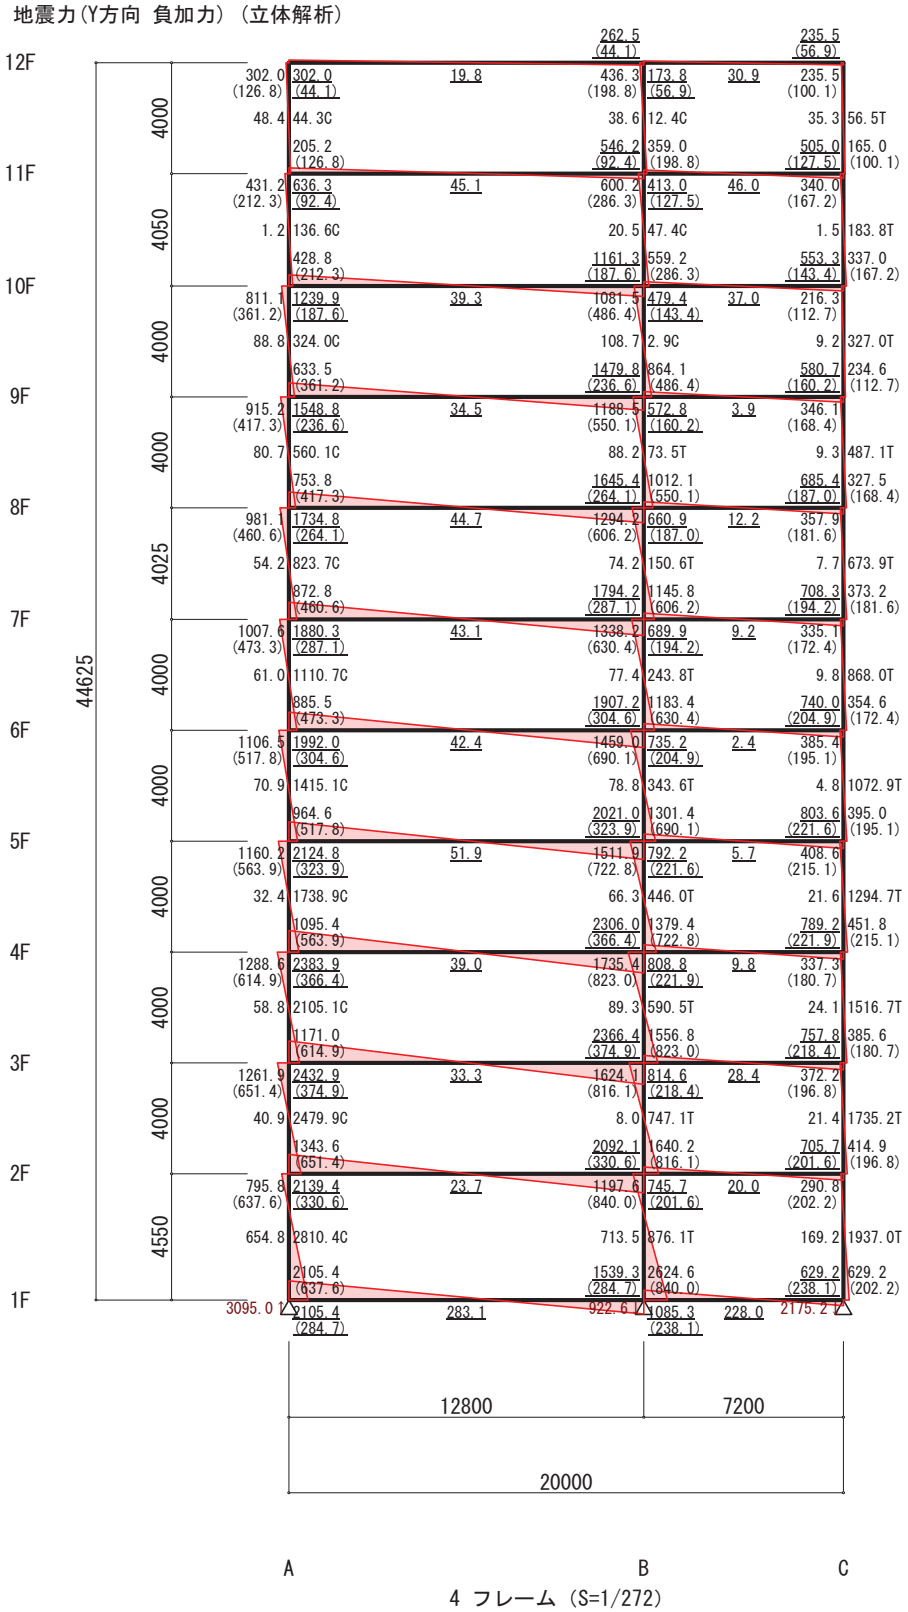

4 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

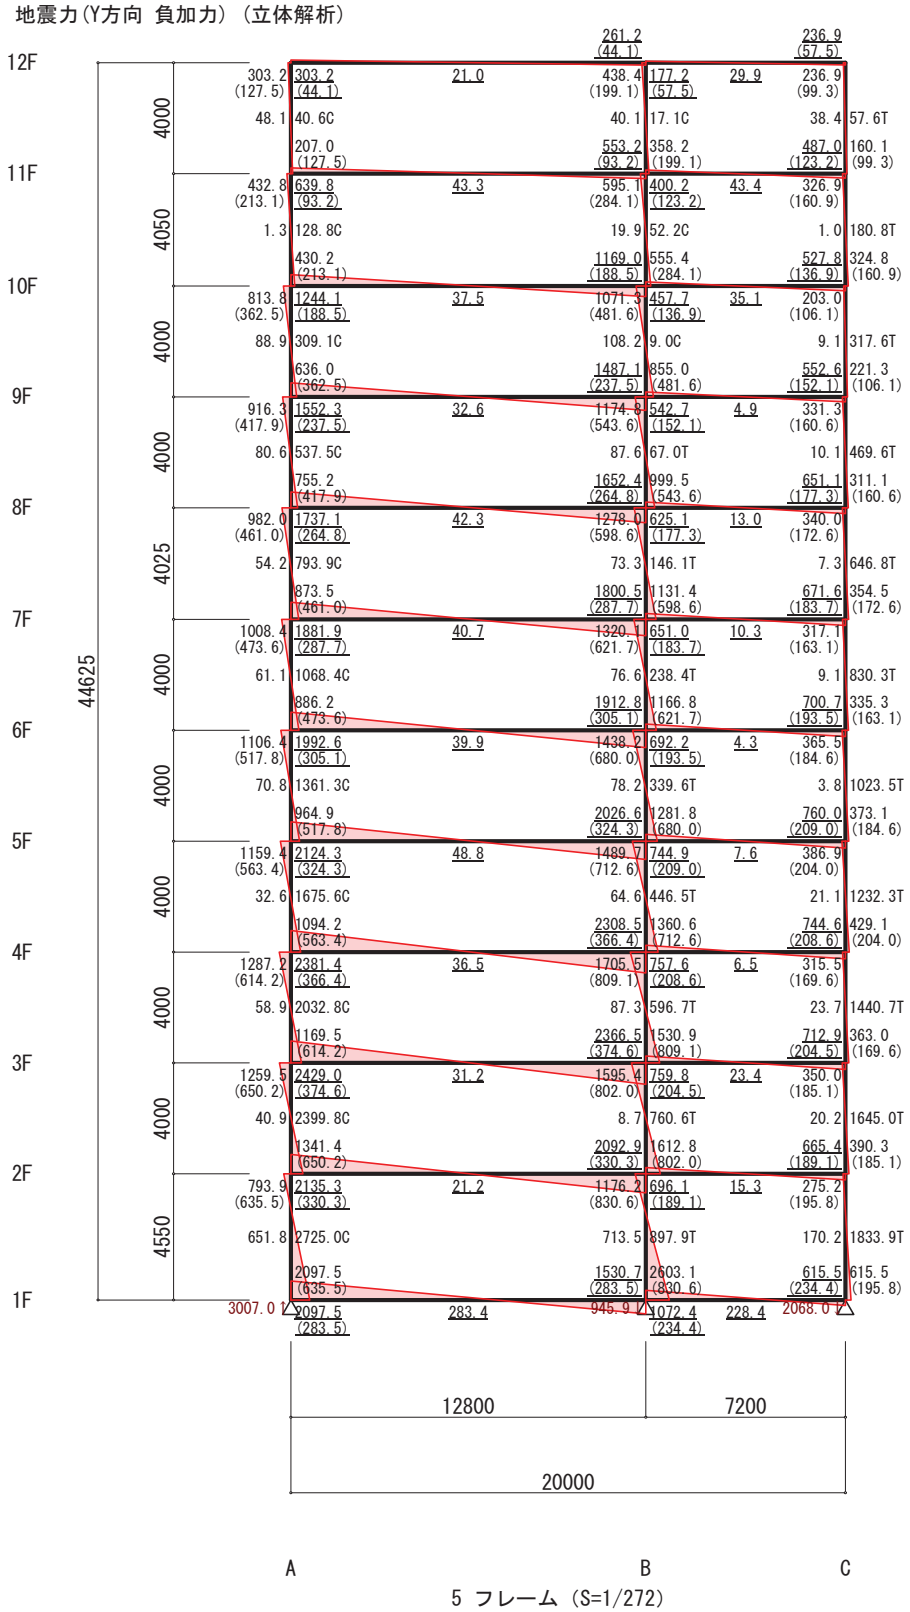

5 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

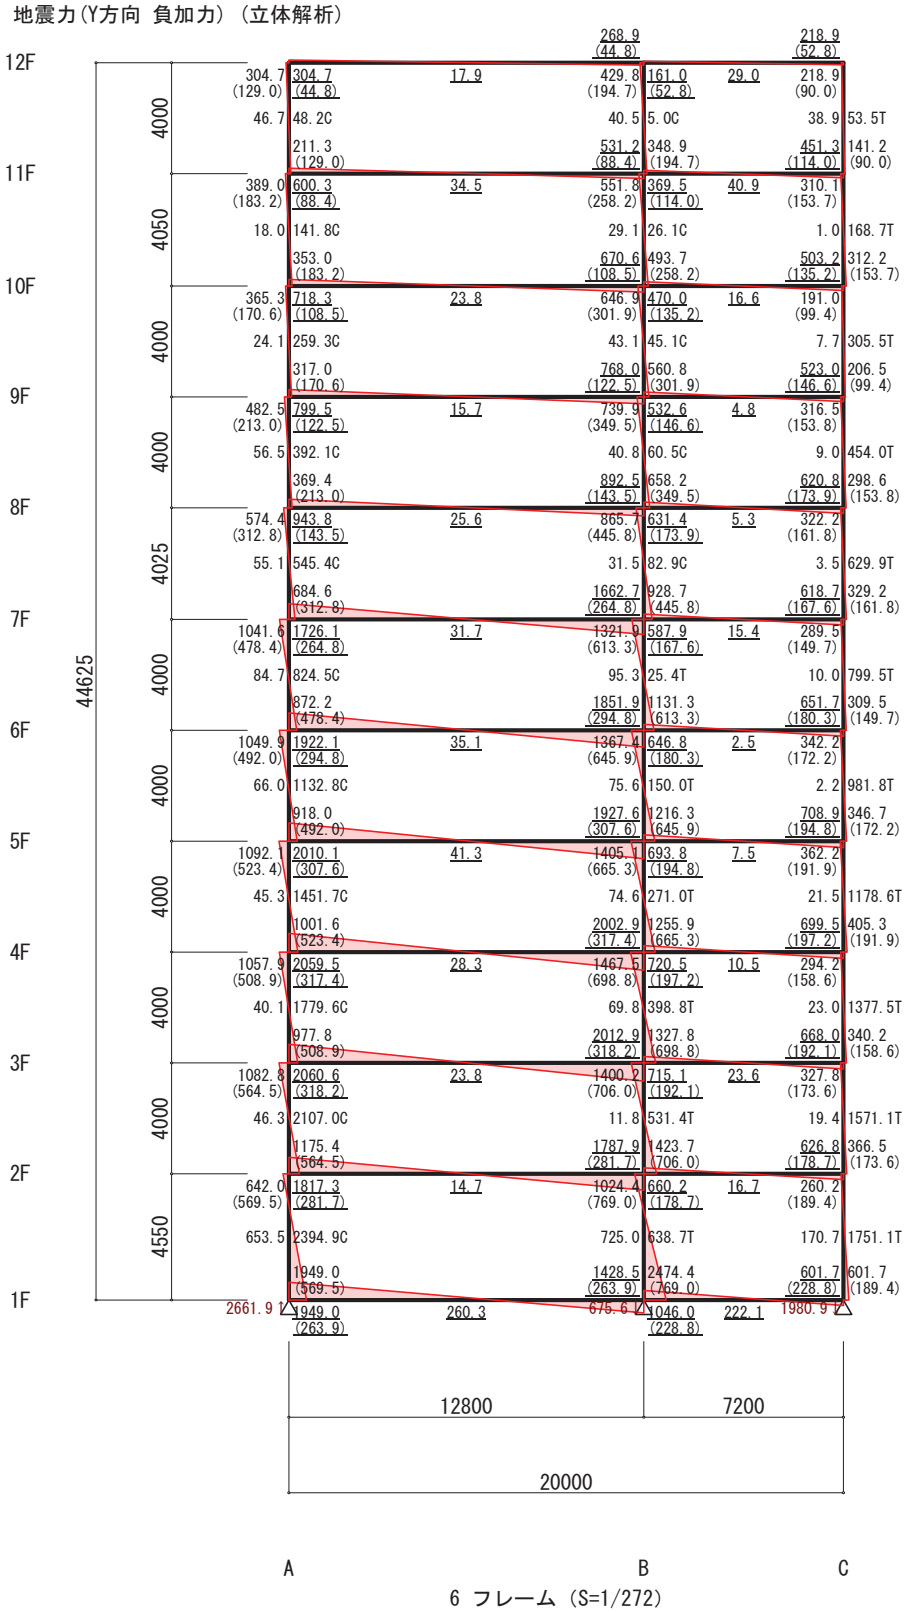

6 フレーム（S=1/272）

A-2.3 部材応力表

G.Ml	： 大梁左端部モーメント	(kN·m)	G.Mr	： 大梁右端部モーメント	(kN·m)
G.Mc	： 大梁中央部モーメント	(kN·m)			
G.Nl	： 大梁左端部軸力	(kN·m)	G.Nr	： 大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	： 大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	： 大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	： 柱頭モーメント	(kN·m)	C.Mb	： 柱脚モーメント	(kN·m)

C.Mc　：柱中央モーメント　(kN･m)
C.Qt　：柱頭せん断力　(kN)　　C.Qb　：柱脚せん断力　(kN)
C.Nt　：柱頭軸力　(kN)　　C.Nb　：柱脚軸力　(kN)
W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-73.1	38.8	48.3	62.0	52.4	0.0	0.0
	2	3	-62.8	66.0	37.8	55.6	56.5	0.0	0.0
	3	4	-68.3	66.8	34.7	56.3	55.9	0.0	0.0
	4	5	-67.5	61.2	37.9	57.0	55.2	0.0	0.0
	5	6	-40.3	71.1	48.6	52.9	61.5	0.0	0.0
11F	1	2	-107.4	31.1	45.1	73.4	52.2	0.0	0.0
	2	3	-72.6	71.2	40.4	61.9	61.5	0.0	0.0
	3	4	-75.3	73.0	38.1	62.0	61.3	0.0	0.0
	4	5	-73.5	70.3	40.4	62.1	61.2	0.0	0.0
	5	6	-33.6	104.5	45.3	52.9	72.6	0.0	0.0
10F	1	2	-134.7	7.7	46.2	82.2	46.9	0.0	0.0
	2	3	-73.8	70.5	42.1	63.3	62.3	0.0	0.0
	3	4	-77.0	73.8	38.9	63.2	62.4	0.0	0.0
	4	5	-73.7	70.6	42.2	63.2	62.4	0.0	0.0
	5	6	-11.1	130.8	46.5	47.9	81.2	0.0	0.0
9F	1	2	-147.4	0.8	43.3	84.9	44.2	0.0	0.0
	2	3	-77.9	68.7	41.0	64.1	61.5	0.0	0.0
	3	4	-77.3	73.5	38.9	63.3	62.3	0.0	0.0
	4	5	-72.5	74.0	41.1	62.6	63.0	0.0	0.0
	5	6	-5.1	142.7	43.5	45.4	83.7	0.0	0.0
8F	1	2	-137.0	9.7	44.1	82.2	46.9	0.0	0.0
	2	3	-78.3	69.1	40.6	64.1	61.5	0.0	0.0
	3	4	-76.9	73.8	39.0	63.2	62.4	0.0	0.0
	4	5	-72.4	75.0	40.6	62.4	63.2	0.0	0.0
	5	6	-13.3	133.0	44.3	47.9	81.2	0.0	0.0
7F	1	2	-168.6	-18.9	51.4	95.5	43.4	0.0	0.0
	2	3	-73.5	71.9	41.6	63.0	62.6	0.0	0.0
	3	4	-76.8	74.5	38.7	63.1	62.5	0.0	0.0
	4	5	-74.1	71.3	41.6	63.2	62.4	0.0	0.0
	5	6	15.1	164.5	51.6	44.5	94.4	0.0	0.0
6F	1	2	-163.2	-10.9	50.1	93.6	45.3	0.0	0.0
	2	3	-75.1	72.0	40.7	63.2	62.4	0.0	0.0
	3	4	-76.4	74.8	38.7	63.0	62.6	0.0	0.0
	4	5	-73.7	73.4	40.7	62.8	62.7	0.0	0.0
	5	6	8.1	160.1	50.3	46.1	92.8	0.0	0.0
5F	1	2	-140.5	10.1	51.0	87.6	51.3	0.0	0.0
	2	3	-75.2	72.7	40.3	63.1	62.5	0.0	0.0
	3	4	-76.3	75.0	38.7	63.0	62.6	0.0	0.0
	4	5	-74.1	73.9	40.3	62.8	62.8	0.0	0.0
	5	6	-12.3	138.0	51.1	52.0	86.9	0.0	0.0
4F	1	2	-135.7	20.3	48.3	85.5	53.4	0.0	0.0
	2	3	-76.4	73.0	39.6	63.3	62.3	0.0	0.0
	3	4	-76.2	75.1	38.6	62.9	62.6	0.0	0.0
	4	5	-74.2	75.3	39.6	62.6	62.9	0.0	0.0
	5	6	-22.3	133.6	48.3	54.0	84.9	0.0	0.0
3F	1	2	-122.9	35.1	47.3	81.6	57.2	0.0	0.0
	2	3	-77.0	73.5	39.1	63.3	62.3	0.0	0.0
	3	4	-76.1	75.3	38.6	62.9	62.7	0.0	0.0
	4	5	-74.4	76.1	39.1	62.6	63.0	0.0	0.0
	5	6	-36.6	121.3	47.3	57.7	81.2	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	1	2	-104.5	62.8	47.9	78.1	66.6	0.0	0.0
	2	3	-79.7	78.1	40.7	65.9	65.5	0.0	0.0
	3	4	-79.5	79.1	40.3	65.8	65.7	0.0	0.0
	4	5	-78.5	79.3	40.7	65.6	65.8	0.0	0.0
	5	6	-63.6	103.7	47.9	66.8	77.9	0.0	0.0
1F	1	2	-71.1	264.3	180.8	150.8	204.5	0.0	0.0
	2	3	-260.2	220.5	108.2	183.1	172.1	0.0	0.0
	3	4	-222.8	222.5	125.8	177.7	177.6	0.0	0.0
	4	5	-220.8	259.9	108.2	172.2	183.1	0.0	0.0
	5	6	-264.7	70.5	180.9	204.6	150.7	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	197.4	121.9	37.8	-44.4	44.4	0.0	0.0
	2	3	253.1	225.9	13.6	-66.5	66.5	0.0	0.0
	3	4	176.8	176.8	-0.0	-49.1	49.1	0.0	0.0
	4	5	225.7	252.9	-13.6	-66.5	66.5	0.0	0.0
	5	6	122.1	197.6	-37.7	-44.4	44.4	0.0	0.0
11F	1	2	465.9	383.4	41.3	-117.9	117.9	0.0	0.0
	2	3	439.7	431.5	4.1	-121.0	121.0	0.0	0.0
	3	4	399.0	399.0	-0.0	-110.8	110.8	0.0	0.0
	4	5	431.4	439.5	-4.1	-121.0	121.0	0.0	0.0
	5	6	383.5	466.0	-41.2	-118.0	118.0	0.0	0.0
10F	1	2	719.1	606.6	56.3	-184.1	184.1	0.0	0.0
	2	3	693.7	677.7	8.0	-190.5	190.5	0.0	0.0
	3	4	619.4	619.4	-0.0	-172.1	172.1	0.0	0.0
	4	5	677.4	693.4	-8.0	-190.4	190.4	0.0	0.0
	5	6	606.8	719.3	-56.2	-184.2	184.2	0.0	0.0
9F	1	2	851.1	769.2	41.0	-225.0	225.0	0.0	0.0
	2	3	819.1	810.8	4.2	-226.4	226.4	0.0	0.0
	3	4	756.6	756.7	-0.0	-210.2	210.2	0.0	0.0
	4	5	810.5	818.9	-4.2	-226.3	226.3	0.0	0.0
	5	6	769.4	851.3	-41.0	-225.1	225.1	0.0	0.0
8F	1	2	1033.5	921.9	55.8	-271.6	271.6	0.0	0.0
	2	3	889.0	878.0	5.5	-245.4	245.4	0.0	0.0
	3	4	817.2	817.2	-0.0	-227.0	227.0	0.0	0.0
	4	5	877.8	888.8	-5.5	-245.4	245.4	0.0	0.0
	5	6	922.1	1033.7	-55.8	-271.6	271.6	0.0	0.0
7F	1	2	1677.7	1538.8	69.5	-446.7	446.7	0.0	0.0
	2	3	811.1	841.1	-15.0	-229.5	229.5	0.0	0.0
	3	4	815.1	815.1	-0.0	-226.4	226.4	0.0	0.0
	4	5	840.9	810.9	15.0	-229.4	229.4	0.0	0.0
	5	6	1539.1	1678.0	-69.4	-446.8	446.8	0.0	0.0
6F	1	2	1857.4	1716.5	70.4	-496.4	496.4	0.0	0.0
	2	3	828.0	846.9	-9.5	-232.6	232.6	0.0	0.0
	3	4	809.7	809.7	-0.0	-224.9	224.9	0.0	0.0
	4	5	846.8	827.8	9.5	-232.6	232.6	0.0	0.0
	5	6	1716.8	1857.6	-70.4	-496.4	496.4	0.0	0.0
5F	1	2	2026.8	1873.4	76.7	-541.7	541.7	0.0	0.0
	2	3	842.0	872.6	-15.3	-238.1	238.1	0.0	0.0
	3	4	849.8	849.8	-0.0	-236.1	236.1	0.0	0.0
	4	5	872.5	841.9	15.3	-238.1	238.1	0.0	0.0
	5	6	1873.6	2027.0	-76.7	-541.8	541.8	0.0	0.0
4F	1	2	2196.1	2084.8	55.6	-594.6	594.6	0.0	0.0
	2	3	866.0	894.4	-14.2	-244.5	244.5	0.0	0.0
	3	4	876.5	876.5	-0.0	-243.5	243.5	0.0	0.0
	4	5	894.4	865.9	14.2	-244.5	244.5	0.0	0.0
	5	6	2085.0	2196.2	-55.6	-594.6	594.6	0.0	0.0
3F	1	2	2295.9	2207.7	44.1	-625.5	625.5	0.0	0.0
	2	3	846.1	871.7	-12.8	-238.6	238.6	0.0	0.0
	3	4	861.0	861.0	-0.0	-239.2	239.2	0.0	0.0
	4	5	871.7	846.0	12.8	-238.6	238.6	0.0	0.0
	5	6	2207.8	2296.0	-44.1	-625.5	625.5	0.0	0.0
2F	1	2	2079.2	2012.1	33.5	-568.2	568.2	0.0	0.0
	2	3	726.9	762.9	-18.0	-206.9	206.9	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	3	4	777.1	777.1	-0.0	-215.9	215.9	0.0	0.0
	4	5	762.9	726.9	18.0	-206.9	206.9	0.0	0.0
	5	6	2012.2	2079.3	-33.5	-568.3	568.3	0.0	0.0
1F	1	2	1950.4	1392.4	279.0	-464.3	464.3	0.0	0.0
	2	3	979.4	977.8	0.8	-271.8	271.8	0.0	0.0
	3	4	976.6	976.6	0.0	-271.3	271.3	0.0	0.0
	4	5	977.8	979.4	-0.8	-271.8	271.8	0.0	0.0
	5	6	1392.4	1950.4	-279.0	-464.3	464.3	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-197.4	-121.9	-37.8	44.4	-44.4	0.0	0.0
	2	3	-253.1	-225.9	-13.6	66.5	-66.5	0.0	0.0
	3	4	-176.8	-176.8	0.0	49.1	-49.1	0.0	0.0
	4	5	-225.7	-252.9	13.6	66.5	-66.5	0.0	0.0
	5	6	-122.1	-197.6	37.7	44.4	-44.4	0.0	0.0
11F	1	2	-465.9	-383.4	-41.3	117.9	-117.9	0.0	0.0
	2	3	-439.7	-431.5	-4.1	121.0	-121.0	0.0	0.0
	3	4	-399.0	-399.0	0.0	110.8	-110.8	0.0	0.0
	4	5	-431.4	-439.5	4.1	121.0	-121.0	0.0	0.0
	5	6	-383.5	-466.0	41.2	118.0	-118.0	0.0	0.0
10F	1	2	-719.1	-606.6	-56.3	184.1	-184.1	0.0	0.0
	2	3	-693.7	-677.7	-8.0	190.5	-190.5	0.0	0.0
	3	4	-619.4	-619.4	0.0	172.1	-172.1	0.0	0.0
	4	5	-677.4	-693.4	8.0	190.4	-190.4	0.0	0.0
	5	6	-606.8	-719.3	56.2	184.2	-184.2	0.0	0.0
9F	1	2	-851.1	-769.2	-41.0	225.0	-225.0	0.0	0.0
	2	3	-819.1	-810.8	-4.2	226.4	-226.4	0.0	0.0
	3	4	-756.6	-756.7	0.0	210.2	-210.2	0.0	0.0
	4	5	-810.5	-818.9	4.2	226.3	-226.3	0.0	0.0
	5	6	-769.4	-851.3	41.0	225.1	-225.1	0.0	0.0
8F	1	2	-1033.5	-921.9	-55.8	271.6	-271.6	0.0	0.0
	2	3	-889.0	-878.0	-5.5	245.4	-245.4	0.0	0.0
	3	4	-817.2	-817.2	0.0	227.0	-227.0	0.0	0.0
	4	5	-877.8	-888.8	5.5	245.4	-245.4	0.0	0.0
	5	6	-922.1	-1033.7	55.8	271.6	-271.6	0.0	0.0
7F	1	2	-1677.7	-1538.8	-69.5	446.7	-446.7	0.0	0.0
	2	3	-811.1	-841.1	15.0	229.5	-229.5	0.0	0.0
	3	4	-815.1	-815.1	0.0	226.4	-226.4	0.0	0.0
	4	5	-840.9	-810.9	-15.0	229.4	-229.4	0.0	0.0
	5	6	-1539.1	-1678.0	69.4	446.8	-446.8	0.0	0.0
6F	1	2	-1857.4	-1716.5	-70.4	496.4	-496.4	0.0	0.0
	2	3	-828.0	-846.9	9.5	232.6	-232.6	0.0	0.0
	3	4	-809.7	-809.7	0.0	224.9	-224.9	0.0	0.0
	4	5	-846.8	-827.8	-9.5	232.6	-232.6	0.0	0.0
	5	6	-1716.8	-1857.6	70.4	496.4	-496.4	0.0	0.0
5F	1	2	-2026.8	-1873.4	-76.7	541.7	-541.7	0.0	0.0
	2	3	-842.0	-872.6	15.3	238.1	-238.1	0.0	0.0
	3	4	-849.8	-849.8	0.0	236.1	-236.1	0.0	0.0
	4	5	-872.5	-841.9	-15.3	238.1	-238.1	0.0	0.0
	5	6	-1873.6	-2027.0	76.7	541.8	-541.8	0.0	0.0
4F	1	2	-2196.1	-2084.8	-55.6	594.6	-594.6	0.0	0.0
	2	3	-866.0	-894.4	14.2	244.5	-244.5	0.0	0.0
	3	4	-876.5	-876.5	0.0	243.5	-243.5	0.0	0.0
	4	5	-894.4	-865.9	-14.2	244.5	-244.5	0.0	0.0
	5	6	-2085.0	-2196.2	55.6	594.6	-594.6	0.0	0.0
3F	1	2	-2295.9	-2207.7	-44.1	625.5	-625.5	0.0	0.0
	2	3	-846.1	-871.7	12.8	238.6	-238.6	0.0	0.0
	3	4	-861.0	-861.0	0.0	239.2	-239.2	0.0	0.0
	4	5	-871.7	-846.0	-12.8	238.6	-238.6	0.0	0.0
	5	6	-2207.8	-2296.0	44.1	625.5	-625.5	0.0	0.0
2F	1	2	-2079.2	-2012.1	-33.5	568.2	-568.2	0.0	0.0
	2	3	-726.9	-762.9	18.0	206.9	-206.9	0.0	0.0
	3	4	-777.1	-777.1	0.0	215.9	-215.9	0.0	0.0
	4	5	-762.9	-726.9	-18.0	206.9	-206.9	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力×　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	5	6	-2012.2	-2079.3	33.5	568.3	-568.3	0.0	0.0
1F	1	2	-1950.4	-1392.4	-279.0	464.3	-464.3	0.0	0.0
	2	3	-979.4	-977.8	-0.8	271.8	-271.8	0.0	0.0
	3	4	-976.6	-976.6	-0.0	271.3	-271.3	0.0	0.0
	4	5	-977.8	-979.4	0.8	271.8	-271.8	0.0	0.0
	5	6	-1392.4	-1950.4	279.0	464.3	-464.3	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	73.1	61.9	-5.6	-33.7	33.7	-264.3	264.3
		2	24.0	22.0	-1.0	-11.5	11.5	-410.0	410.0
		3	2.3	2.3	0.0	-1.1	1.1	-415.6	415.6
		4	0.8	0.6	-0.1	-0.3	0.3	-415.8	415.8
		5	-20.8	-19.1	0.9	10.0	-10.0	-410.7	410.7
		6	-71.1	-60.0	5.5	32.8	-32.8	-264.5	264.5
10F	11F	1	45.5	42.2	-1.7	-21.7	21.7	-566.7	566.7
		2	19.5	19.1	-0.2	-9.5	9.5	-791.7	791.7
		3	1.8	1.9	0.1	-0.9	0.9	-806.6	806.6
		4	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-808.0	808.0
		5	-17.6	-17.2	0.2	8.6	-8.6	-794.1	794.1
		6	-44.5	-41.0	1.7	21.1	-21.1	-567.0	567.0
9F	10F	1	92.6	79.5	-6.5	-43.0	43.0	-882.8	882.8
		2	47.0	41.7	-2.7	-22.2	22.2	-1182.2	1182.2
		3	4.5	4.5	-0.0	-2.3	2.3	-1213.7	1213.7
		4	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-1215.5	1215.5
		5	-42.3	-37.4	2.5	19.9	-19.9	-1185.7	1185.7
		6	-89.8	-77.0	6.4	41.7	-41.7	-883.1	883.1
8F	9F	1	67.9	66.5	-0.7	-33.6	33.6	-1206.4	1206.4
		2	35.4	33.1	-1.1	-17.1	17.1	-1576.4	1576.4
		3	4.1	4.5	0.2	-2.2	2.2	-1626.3	1626.3
		4	-0.7	-0.6	0.0	0.3	-0.3	-1628.1	1628.1
		5	-31.6	-29.1	1.2	15.2	-15.2	-1580.7	1580.7
		6	-65.8	-64.1	0.8	32.5	-32.5	-1206.5	1206.5
7F	8F	1	70.5	71.8	0.6	-35.3	35.3	-1526.3	1526.3
		2	35.5	38.5	1.5	-18.4	18.4	-1971.2	1971.2
		3	3.2	3.1	-0.1	-1.6	1.6	-2036.4	2036.4
		4	-0.7	0.1	0.4	0.2	-0.2	-2038.3	2038.3
		5	-32.6	-34.9	-1.2	16.8	-16.8	-1976.4	1976.4
		6	-68.9	-69.2	-0.1	34.3	-34.3	-1526.4	1526.4
6F	7F	1	96.8	82.0	-7.4	-44.7	44.7	-1867.8	1867.8
		2	53.9	45.0	-4.5	-24.7	24.7	-2362.7	2362.7
		3	1.8	2.3	0.2	-1.0	1.0	-2448.9	2448.9
		4	-0.5	-0.4	0.0	0.2	-0.2	-2450.9	2450.9
		5	-51.5	-42.6	4.5	23.5	-23.5	-2369.1	2369.1
		6	-95.3	-80.3	7.5	43.9	-43.9	-1868.3	1868.3
5F	6F	1	81.2	72.1	-4.5	-38.3	38.3	-2208.4	2208.4
		2	41.0	34.9	-3.1	-19.0	19.0	-2756.9	2756.9
		3	2.0	2.1	0.0	-1.0	1.0	-2861.6	2861.6
		4	-0.6	-0.4	0.1	0.2	-0.2	-2863.7	2863.7
		5	-38.9	-32.8	3.0	17.9	-17.9	-2764.3	2764.3
		6	-79.7	-70.6	4.6	37.6	-37.6	-2209.4	2209.4
4F	5F	1	68.4	54.8	-6.8	-30.8	30.8	-2542.0	2542.0
		2	30.3	24.0	-3.1	-13.6	13.6	-3155.5	3155.5
		3	1.4	1.5	0.0	-0.7	0.7	-3272.2	3272.2
		4	-0.4	-0.3	0.1	0.2	-0.2	-3274.7	3274.7
		5	-28.8	-22.5	3.1	12.8	-12.8	-3163.9	3163.9
		6	-67.4	-53.7	6.8	30.3	-30.3	-2543.5	2543.5
3F	4F	1	80.9	65.9	-7.5	-36.7	36.7	-2877.0	2877.0
		2	32.1	24.3	-3.9	-14.1	14.1	-3562.5	3562.5
		3	1.7	1.9	0.1	-0.9	0.9	-3689.1	3689.1
		4	-0.7	-0.5	0.1	0.3	-0.3	-3691.7	3691.7
		5	-30.4	-22.6	3.9	13.3	-13.3	-3571.8	3571.8
		6	-79.9	-64.6	7.6	36.1	-36.1	-2878.8	2878.8
2F	3F	1	57.0	46.9	-5.1	-26.0	26.0	-3212.1	3212.1
		2	17.6	14.2	-1.7	-7.9	7.9	-3977.2	3977.2

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	3	0.8	0.6	-0.1	-0.3	0.3	-4109.7	4109.7
		4	-0.4	0.2	0.3	0.0	-0.0	-4112.4	4112.4
		5	-16.9	-13.1	1.9	7.5	-7.5	-3987.1	3987.1
		6	-56.7	-46.1	5.3	25.7	-25.7	-3214.2	3214.2
1F	2F	1	57.6	71.1	6.7	-28.3	28.3	-3551.9	3551.9
		2	2.7	-4.1	-3.4	0.3	-0.3	-4402.5	4402.5
		3	0.9	2.4	0.8	-0.7	0.7	-4534.1	4534.1
		4	-0.8	-1.8	-0.5	0.6	-0.6	-4537.3	4537.3
		5	-2.6	4.8	3.7	-0.5	0.5	-4413.0	4413.0
		6	-57.6	-70.5	-6.5	28.2	-28.2	-3554.2	3554.2

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-197.4	-133.4	32.0	82.7	-82.7	44.6	-44.6
		2	-375.0	-312.0	31.5	171.8	-171.8	19.6	-19.6
		3	-402.7	-341.2	30.7	186.0	-186.0	-17.9	17.9
		4	-402.6	-341.1	30.7	185.9	-185.9	18.4	-18.4
		5	-375.0	-312.0	31.5	171.7	-171.7	-20.0	20.0
		6	-197.6	-133.5	32.0	82.8	-82.8	-44.6	44.6
10F	11F	1	-332.4	-343.0	-5.3	166.8	-166.8	161.2	-161.2
		2	-511.1	-514.0	-1.5	253.1	-253.1	19.4	-19.4
		3	-489.3	-519.0	-14.8	249.0	-249.0	-28.9	28.9
		4	-489.3	-518.9	-14.8	248.9	-248.9	29.8	-29.8
		5	-511.1	-514.0	-1.5	253.1	-253.1	-20.1	20.1
		6	-332.5	-343.0	-5.3	166.8	-166.8	-161.2	161.2
9F	10F	1	-376.2	-328.6	23.8	176.2	-176.2	349.2	-349.2
		2	-786.3	-693.7	46.3	370.0	-370.0	27.1	-27.1
		3	-778.1	-715.8	31.1	373.5	-373.5	-46.7	46.7
		4	-778.0	-715.7	31.1	373.4	-373.4	47.6	-47.6
		5	-786.3	-693.7	46.3	370.0	-370.0	-28.0	28.0
		6	-376.3	-328.7	23.8	176.2	-176.2	-349.2	349.2
8F	9F	1	-522.6	-431.5	45.5	238.5	-238.5	582.1	-582.1
		2	-894.6	-828.2	33.2	430.7	-430.7	34.6	-34.6
		3	-851.6	-839.1	6.2	422.7	-422.7	-60.7	60.7
		4	-851.5	-839.0	6.2	422.6	-422.6	61.6	-61.6
		5	-894.6	-828.2	33.2	430.7	-430.7	-35.6	35.6
		6	-522.7	-431.6	45.5	238.6	-238.6	-582.2	582.2
7F	8F	1	-602.0	-727.3	-62.6	330.3	-330.3	864.1	-864.1
		2	-982.7	-1045.8	-31.6	504.0	-504.0	16.8	-16.8
		3	-856.1	-893.4	-18.7	434.7	-434.7	-76.1	76.1
		4	-856.0	-893.3	-18.7	434.6	-434.6	76.9	-76.9
		5	-982.7	-1045.9	-31.6	504.0	-504.0	-18.0	18.0
		6	-602.1	-727.5	-62.7	330.3	-330.3	-864.3	864.3
6F	7F	1	-950.4	-831.4	59.5	445.4	-445.4	1337.6	-1337.6
		2	-1304.1	-1150.6	76.7	613.7	-613.7	-186.6	186.6
		3	-762.8	-809.1	-23.1	393.0	-393.0	-74.3	74.3
		4	-762.8	-809.0	-23.1	392.9	-392.9	74.9	-74.9
		5	-1304.1	-1150.7	76.7	613.7	-613.7	185.1	-185.1
		6	-950.5	-831.5	59.5	445.5	-445.5	-1337.9	1337.9
5F	6F	1	-1026.0	-908.8	58.6	483.7	-483.7	1868.5	-1868.5
		2	-1393.9	-1247.2	73.3	660.3	-660.3	-432.3	432.3
		3	-847.6	-864.9	-8.7	428.1	-428.1	-75.6	75.6
		4	-847.5	-864.9	-8.7	428.1	-428.1	76.1	-76.1
		5	-1393.9	-1247.3	73.3	660.3	-660.3	430.6	-430.6
		6	-1026.1	-908.8	58.6	483.7	-483.7	-1868.9	1868.9
4F	5F	1	-1118.0	-1030.9	43.6	537.2	-537.2	2446.8	-2446.8
		2	-1468.2	-1319.0	74.6	696.8	-696.8	-716.0	716.0
		3	-857.5	-911.2	-26.9	442.2	-442.2	-70.7	70.7
		4	-857.4	-911.2	-26.9	442.1	-442.1	71.2	-71.2
		5	-1468.2	-1319.1	74.6	696.8	-696.8	714.0	-714.0
		6	-1118.1	-1031.0	43.6	537.3	-537.3	-2447.3	2447.3
3F	4F	1	-1165.2	-1083.6	40.8	562.2	-562.2	3085.7	-3085.7
		2	-1631.8	-1475.7	78.1	776.9	-776.9	-1038.3	1038.3
		3	-859.7	-929.2	-34.7	447.2	-447.2	-62.2	62.2
		4	-859.7	-929.2	-34.7	447.2	-447.2	62.4	-62.4

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	5	-1631.9	-1475.7	78.1	776.9	-776.9	1036.0	-1036.0
		6	-1165.3	-1083.7	40.8	562.2	-562.2	-3086.5	3086.5
2F	3F	1	-1212.3	-1280.7	-34.2	623.2	-623.2	3760.6	-3760.6
		2	-1578.1	-1584.3	-3.1	790.6	-790.6	-1392.7	1392.7
		3	-803.5	-967.3	-81.9	442.7	-442.7	-50.6	50.6
		4	-803.5	-967.3	-81.9	442.7	-442.7	50.5	-50.5
		5	-1578.1	-1584.3	-3.1	790.6	-790.6	1390.2	-1390.2
		6	-1212.3	-1280.7	-34.2	623.3	-623.3	-3761.5	3761.5
1F	2F	1	-798.5	-1950.4	-575.9	604.2	-604.2	4375.0	-4375.0
		2	-1154.8	-2371.8	-608.5	775.1	-775.1	-1723.2	1723.2
		3	-572.7	-1954.5	-690.9	555.4	-555.4	-31.2	31.2
		4	-572.7	-1954.4	-690.9	555.4	-555.4	31.0	-31.0
		5	-1154.8	-2371.8	-608.5	775.1	-775.1	1720.5	-1720.5
		6	-798.6	-1950.4	-575.9	604.2	-604.2	-4376.0	4376.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	197.4	133.4	-32.0	-82.7	82.7	-44.6	44.6
		2	375.0	312.0	-31.5	-171.8	171.8	-19.6	19.6
		3	402.7	341.2	-30.7	-186.0	186.0	17.9	-17.9
		4	402.6	341.1	-30.7	-185.9	185.9	-18.4	18.4
		5	375.0	312.0	-31.5	-171.7	171.7	20.0	-20.0
		6	197.6	133.5	-32.0	-82.8	82.8	44.6	-44.6
10F	11F	1	332.4	343.0	5.3	-166.8	166.8	-161.2	161.2
		2	511.1	514.0	1.5	-253.1	253.1	-19.4	19.4
		3	489.3	519.0	14.8	-249.0	249.0	28.9	-28.9
		4	489.3	518.9	14.8	-248.9	248.9	-29.8	29.8
		5	511.1	514.0	1.5	-253.1	253.1	20.1	-20.1
		6	332.5	343.0	5.3	-166.8	166.8	161.2	-161.2
9F	10F	1	376.2	328.6	-23.8	-176.2	176.2	-349.2	349.2
		2	786.3	693.7	-46.3	-370.0	370.0	-27.1	27.1
		3	778.1	715.8	-31.1	-373.5	373.5	46.7	-46.7
		4	778.0	715.7	-31.1	-373.4	373.4	-47.6	47.6
		5	786.3	693.7	-46.3	-370.0	370.0	28.0	-28.0
		6	376.3	328.7	-23.8	-176.2	176.2	349.2	-349.2
8F	9F	1	522.6	431.5	-45.5	-238.5	238.5	-582.1	582.1
		2	894.6	828.2	-33.2	-430.7	430.7	-34.6	34.6
		3	851.6	839.1	-6.2	-422.7	422.7	60.7	-60.7
		4	851.5	839.0	-6.2	-422.6	422.6	-61.6	61.6
		5	894.6	828.2	-33.2	-430.7	430.7	35.6	-35.6
		6	522.7	431.6	-45.5	-238.6	238.6	582.2	-582.2
7F	8F	1	602.0	727.3	62.6	-330.3	330.3	-864.1	864.1
		2	982.7	1045.8	31.6	-504.0	504.0	-16.8	16.8
		3	856.1	893.4	18.7	-434.7	434.7	76.1	-76.1
		4	856.0	893.3	18.7	-434.6	434.6	-76.9	76.9
		5	982.7	1045.9	31.6	-504.0	504.0	18.0	-18.0
		6	602.1	727.5	62.7	-330.3	330.3	864.3	-864.3
6F	7F	1	950.4	831.4	-59.5	-445.4	445.4	-1337.6	1337.6
		2	1304.1	1150.6	-76.7	-613.7	613.7	186.6	-186.6
		3	762.8	809.1	23.1	-393.0	393.0	74.3	-74.3
		4	762.8	809.0	23.1	-392.9	392.9	-74.9	74.9
		5	1304.1	1150.7	-76.7	-613.7	613.7	-185.1	185.1
		6	950.5	831.5	-59.5	-445.5	445.5	1337.9	-1337.9
5F	6F	1	1026.0	908.8	-58.6	-483.7	483.7	-1868.5	1868.5
		2	1393.9	1247.2	-73.3	-660.3	660.3	432.3	-432.3
		3	847.6	864.9	8.7	-428.1	428.1	75.6	-75.6
		4	847.5	864.9	8.7	-428.1	428.1	-76.1	76.1
		5	1393.9	1247.3	-73.3	-660.3	660.3	-430.6	430.6
		6	1026.1	908.8	-58.6	-483.7	483.7	1868.9	-1868.9
4F	5F	1	1118.0	1030.9	-43.6	-537.2	537.2	-2446.8	2446.8
		2	1468.2	1319.0	-74.6	-696.8	696.8	716.0	-716.0
		3	857.5	911.2	26.9	-442.2	442.2	70.7	-70.7
		4	857.4	911.2	26.9	-442.1	442.1	-71.2	71.2
		5	1468.2	1319.1	-74.6	-696.8	696.8	-714.0	714.0
		6	1118.1	1031.0	-43.6	-537.3	537.3	2447.3	-2447.3

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	1	1165.2	1083.6	-40.8	-562.2	562.2	-3085.7	3085.7
		2	1631.8	1475.7	-78.1	-776.9	776.9	1038.3	-1038.3
		3	859.7	929.2	34.7	-447.2	447.2	62.2	-62.2
		4	859.7	929.2	34.7	-447.2	447.2	-62.4	62.4
		5	1631.9	1475.7	-78.1	-776.9	776.9	-1036.0	1036.0
		6	1165.3	1083.7	-40.8	-562.2	562.2	3086.5	-3086.5
2F	3F	1	1212.3	1280.7	34.2	-623.2	623.2	-3760.6	3760.6
		2	1578.1	1584.3	3.1	-790.6	790.6	1392.7	-1392.7
		3	803.5	967.3	81.9	-442.7	442.7	50.6	-50.6
		4	803.5	967.3	81.9	-442.7	442.7	-50.5	50.5
		5	1578.1	1584.3	3.1	-790.6	790.6	-1390.2	1390.2
		6	1212.3	1280.7	34.2	-623.3	623.3	3761.5	-3761.5
1F	2F	1	798.5	1950.4	575.9	-604.2	604.2	-4375.0	4375.0
		2	1154.8	2371.8	608.5	-775.1	775.1	1723.2	-1723.2
		3	572.7	1954.5	690.9	-555.4	555.4	31.2	-31.2
		4	572.7	1954.4	690.9	-555.4	555.4	-31.0	31.0
		5	1154.8	2371.8	608.5	-775.1	775.1	-1720.5	1720.5
		6	798.6	1950.4	575.9	-604.2	604.2	4376.0	-4376.0

==========

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-96.3	53.5	68.1	84.0	72.1	0.0	0.0
	2	3	-89.6	84.6	53.9	77.6	76.3	0.0	0.0
	3	4	-85.0	97.3	49.9	75.2	78.7	0.0	0.0
	4	5	-87.3	92.1	51.3	76.3	77.6	0.0	0.0
	5	6	-59.6	91.1	67.7	73.7	82.5	0.0	0.0
11F	1	2	-130.4	12.3	46.0	80.2	47.4	0.0	0.0
	2	3	-76.5	65.5	44.2	64.2	61.1	0.0	0.0
	3	4	-66.6	82.7	40.6	60.4	64.9	0.0	0.0
	4	5	-66.3	79.1	42.6	60.9	64.5	0.0	0.0
	5	6	-21.1	122.0	45.7	49.8	77.8	0.0	0.0
10F	1	2	-162.9	-18.1	48.1	90.7	40.4	0.0	0.0
	2	3	-81.3	60.4	46.5	66.7	60.9	0.0	0.0
	3	4	-63.0	87.4	42.1	60.4	67.2	0.0	0.0
	4	5	-61.3	85.3	44.0	60.5	67.1	0.0	0.0
	5	6	5.1	150.6	47.7	43.9	87.2	0.0	0.0
9F	1	2	-178.6	-27.1	44.7	94.1	37.0	0.0	0.0
	2	3	-87.3	58.4	44.5	67.8	59.8	0.0	0.0
	3	4	-62.6	89.0	41.5	60.1	67.5	0.0	0.0
	4	5	-57.4	91.5	42.9	59.1	68.5	0.0	0.0
	5	6	13.3	165.3	44.5	40.7	90.4	0.0	0.0
8F	1	2	-164.2	-14.4	45.5	90.3	40.8	0.0	0.0
	2	3	-87.3	59.7	43.8	67.6	60.0	0.0	0.0
	3	4	-63.7	87.7	41.6	60.5	67.1	0.0	0.0
	4	5	-59.0	91.1	42.3	59.4	68.3	0.0	0.0
	5	6	2.0	152.3	45.3	44.1	87.0	0.0	0.0
7F	1	2	-204.8	-52.7	53.2	106.2	34.7	0.0	0.0
	2	3	-80.3	64.1	45.1	66.1	61.5	0.0	0.0
	3	4	-65.3	87.4	41.0	60.7	66.9	0.0	0.0
	4	5	-62.4	85.1	43.6	60.7	67.0	0.0	0.0
	5	6	36.1	189.2	52.7	39.2	101.7	0.0	0.0
6F	1	2	-197.1	-42.1	51.8	103.7	37.2	0.0	0.0
	2	3	-82.1	65.1	43.7	66.2	61.5	0.0	0.0
	3	4	-66.4	86.3	41.0	61.0	66.6	0.0	0.0
	4	5	-63.3	86.2	42.5	60.6	67.0	0.0	0.0
	5	6	27.3	183.0	51.4	41.2	99.7	0.0	0.0
5F	1	2	-166.7	-13.8	52.8	95.5	45.4	0.0	0.0
	2	3	-81.3	67.3	43.0	65.7	61.9	0.0	0.0
	3	4	-68.4	84.7	40.8	61.6	66.1	0.0	0.0
	4	5	-66.0	84.7	42.0	61.2	66.4	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	5	6	2.0	155.5	52.5	48.6	92.3	0.0	0.0
4F	1	2	-158.9	-0.2	49.9	92.5	48.3	0.0	0.0
	2	3	-82.1	68.9	41.8	65.6	62.0	0.0	0.0
	3	4	-70.1	83.6	40.4	61.9	65.7	0.0	0.0
	4	5	-67.4	84.8	41.2	61.4	66.2	0.0	0.0
	5	6	-9.7	149.4	49.7	51.0	89.9	0.0	0.0
3F	1	2	-140.6	19.5	49.2	87.3	53.6	0.0	0.0
	2	3	-82.0	70.8	40.9	65.3	62.3	0.0	0.0
	3	4	-72.0	82.2	40.2	62.4	65.2	0.0	0.0
	4	5	-69.5	84.0	40.6	61.8	65.8	0.0	0.0
	5	6	-27.0	133.4	49.1	55.7	85.2	0.0	0.0
2F	1	2	-113.2	51.3	47.0	79.0	61.9	0.0	0.0
	2	3	-79.5	73.8	40.6	64.6	63.0	0.0	0.0
	3	4	-74.5	80.0	40.0	63.0	64.6	0.0	0.0
	4	5	-73.2	80.6	40.4	62.8	64.8	0.0	0.0
	5	6	-55.5	109.1	46.9	63.0	77.9	0.0	0.0
1F	1	2	-79.8	332.7	237.8	179.6	249.8	0.0	0.0
	2	3	-329.6	277.6	140.4	221.9	207.5	0.0	0.0
	3	4	-279.6	280.8	163.8	214.5	214.9	0.0	0.0
	4	5	-276.8	329.7	140.7	207.4	222.1	0.0	0.0
	5	6	-333.0	79.4	237.8	249.9	179.5	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	199.8	114.3	42.8	-43.6	43.6	0.0	0.0
	2	3	265.7	233.1	16.3	-69.3	69.3	0.0	0.0
	3	4	180.1	179.1	0.5	-49.9	49.9	0.0	0.0
	4	5	236.4	269.6	-16.6	-70.3	70.3	0.0	0.0
	5	6	111.2	198.2	-43.5	-43.0	43.0	0.0	0.0
11F	1	2	474.4	380.8	46.8	-118.8	118.8	0.0	0.0
	2	3	458.7	447.0	5.8	-125.8	125.8	0.0	0.0
	3	4	411.7	411.2	0.3	-114.3	114.3	0.0	0.0
	4	5	451.1	463.0	-6.0	-127.0	127.0	0.0	0.0
	5	6	377.7	472.1	-47.2	-118.0	118.0	0.0	0.0
10F	1	2	770.9	638.8	66.1	-195.8	195.8	0.0	0.0
	2	3	748.9	728.2	10.3	-205.2	205.2	0.0	0.0
	3	4	665.0	664.2	0.4	-184.6	184.6	0.0	0.0
	4	5	734.1	755.3	-10.6	-206.9	206.9	0.0	0.0
	5	6	634.3	767.6	-66.7	-194.7	194.7	0.0	0.0
9F	1	2	942.9	842.2	50.4	-247.9	247.9	0.0	0.0
	2	3	906.0	895.1	5.4	-250.2	250.2	0.0	0.0
	3	4	836.8	836.3	0.2	-232.4	232.4	0.0	0.0
	4	5	901.2	912.4	-5.6	-251.9	251.9	0.0	0.0
	5	6	837.9	939.4	-50.7	-246.9	246.9	0.0	0.0
8F	1	2	1149.9	1014.3	67.8	-300.6	300.6	0.0	0.0
	2	3	989.1	975.3	6.9	-272.8	272.8	0.0	0.0
	3	4	908.3	907.8	0.2	-252.2	252.2	0.0	0.0
	4	5	980.7	994.8	-7.0	-274.4	274.4	0.0	0.0
	5	6	1010.3	1146.7	-68.2	-299.6	299.6	0.0	0.0
7F	1	2	1889.8	1718.5	85.6	-501.2	501.2	0.0	0.0
	2	3	922.7	956.6	-16.9	-261.0	261.0	0.0	0.0
	3	4	927.4	927.0	0.2	-257.6	257.6	0.0	0.0
	4	5	961.5	928.1	16.7	-262.5	262.5	0.0	0.0
	5	6	1713.0	1885.3	-86.2	-499.8	499.8	0.0	0.0
6F	1	2	2128.3	1951.7	88.3	-566.7	566.7	0.0	0.0
	2	3	956.8	979.8	-11.5	-269.0	269.0	0.0	0.0
	3	4	938.5	938.2	0.2	-260.6	260.6	0.0	0.0
	4	5	984.0	961.4	11.3	-270.2	270.2	0.0	0.0
	5	6	1946.6	2124.1	-88.7	-565.4	565.4	0.0	0.0
5F	1	2	2319.2	2128.3	95.5	-617.7	617.7	0.0	0.0
	2	3	975.4	1011.6	-18.1	-276.0	276.0	0.0	0.0
	3	4	985.3	985.1	0.1	-273.7	273.7	0.0	0.0
	4	5	1015.0	979.1	18.0	-277.0	277.0	0.0	0.0
	5	6	2124.2	2315.9	-95.8	-616.7	616.7	0.0	0.0
4F	1	2	2569.6	2426.3	71.6	-693.9	693.9	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	2	3	1024.2	1059.1	-17.5	-289.3	289.3	0.0	0.0
	3	4	1038.8	1038.7	0.1	-288.5	288.5	0.0	0.0
	4	5	1061.8	1027.0	17.4	-290.1	290.1	0.0	0.0
	5	6	2423.1	2566.8	-71.8	-693.0	693.0	0.0	0.0
3F	1	2	2728.7	2613.6	57.5	-742.0	742.0	0.0	0.0
	2	3	1018.0	1050.9	-16.4	-287.3	287.3	0.0	0.0
	3	4	1039.8	1039.8	0.0	-288.8	288.8	0.0	0.0
	4	5	1052.8	1020.0	16.4	-287.9	287.9	0.0	0.0
	5	6	2611.2	2726.5	-57.6	-741.4	741.4	0.0	0.0
2F	1	2	2484.4	2392.2	46.1	-677.3	677.3	0.0	0.0
	2	3	878.8	924.7	-23.0	-250.5	250.5	0.0	0.0
	3	4	943.4	943.3	0.0	-262.0	262.0	0.0	0.0
	4	5	925.8	879.9	22.9	-250.8	250.8	0.0	0.0
	5	6	2391.0	2483.2	-46.1	-677.0	677.0	0.0	0.0
1F	1	2	2289.2	1620.5	334.3	-543.0	543.0	0.0	0.0
	2	3	1142.3	1137.6	2.3	-316.7	316.7	0.0	0.0
	3	4	1134.4	1134.4	-0.0	-315.1	315.1	0.0	0.0
	4	5	1137.8	1142.3	-2.3	-316.7	316.7	0.0	0.0
	5	6	1620.4	2288.9	-334.2	-543.0	543.0	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-199.8	-114.3	-42.8	43.6	-43.6	0.0	0.0
	2	3	-265.7	-233.1	-16.3	69.3	-69.3	0.0	0.0
	3	4	-180.1	-179.1	-0.5	49.9	-49.9	0.0	0.0
	4	5	-236.4	-269.6	16.6	70.3	-70.3	0.0	0.0
	5	6	-111.2	-198.2	43.5	43.0	-43.0	0.0	0.0
11F	1	2	-474.4	-380.8	-46.8	118.8	-118.8	0.0	0.0
	2	3	-458.7	-447.0	-5.8	125.8	-125.8	0.0	0.0
	3	4	-411.7	-411.2	-0.3	114.3	-114.3	0.0	0.0
	4	5	-451.1	-463.0	6.0	127.0	-127.0	0.0	0.0
	5	6	-377.7	-472.1	47.2	118.0	-118.0	0.0	0.0
10F	1	2	-770.9	-638.8	-66.1	195.8	-195.8	0.0	0.0
	2	3	-748.9	-728.2	-10.3	205.2	-205.2	0.0	0.0
	3	4	-665.0	-664.2	-0.4	184.6	-184.6	0.0	0.0
	4	5	-734.1	-755.3	10.6	206.9	-206.9	0.0	0.0
	5	6	-634.3	-767.6	66.7	194.7	-194.7	0.0	0.0
9F	1	2	-942.9	-842.2	-50.4	247.9	-247.9	0.0	0.0
	2	3	-906.0	-895.1	-5.4	250.2	-250.2	0.0	0.0
	3	4	-836.8	-836.3	-0.2	232.4	-232.4	0.0	0.0
	4	5	-901.2	-912.4	5.6	251.9	-251.9	0.0	0.0
	5	6	-837.9	-939.4	50.7	246.9	-246.9	0.0	0.0
8F	1	2	-1149.9	-1014.3	-67.8	300.6	-300.6	0.0	0.0
	2	3	-989.1	-975.3	-6.9	272.8	-272.8	0.0	0.0
	3	4	-908.3	-907.8	-0.2	252.2	-252.2	0.0	0.0
	4	5	-980.7	-994.8	7.0	274.4	-274.4	0.0	0.0
	5	6	-1010.3	-1146.7	68.2	299.6	-299.6	0.0	0.0
7F	1	2	-1889.8	-1718.5	-85.6	501.2	-501.2	0.0	0.0
	2	3	-922.7	-956.6	16.9	261.0	-261.0	0.0	0.0
	3	4	-927.4	-927.0	-0.2	257.6	-257.6	0.0	0.0
	4	5	-961.5	-928.1	-16.7	262.5	-262.5	0.0	0.0
	5	6	-1713.0	-1885.3	86.2	499.8	-499.8	0.0	0.0
6F	1	2	-2128.3	-1951.7	-88.3	566.7	-566.7	0.0	0.0
	2	3	-956.8	-979.8	11.5	269.0	-269.0	0.0	0.0
	3	4	-938.5	-938.2	-0.2	260.6	-260.6	0.0	0.0
	4	5	-984.0	-961.4	-11.3	270.2	-270.2	0.0	0.0
	5	6	-1946.6	-2124.1	88.7	565.4	-565.4	0.0	0.0
5F	1	2	-2319.2	-2128.3	-95.5	617.7	-617.7	0.0	0.0
	2	3	-975.4	-1011.6	18.1	276.0	-276.0	0.0	0.0
	3	4	-985.3	-985.1	-0.1	273.7	-273.7	0.0	0.0
	4	5	-1015.0	-979.1	-18.0	277.0	-277.0	0.0	0.0
	5	6	-2124.2	-2315.9	95.8	616.7	-616.7	0.0	0.0
4F	1	2	-2569.6	-2426.3	-71.6	693.9	-693.9	0.0	0.0
	2	3	-1024.2	-1059.1	17.5	289.3	-289.3	0.0	0.0
	3	4	-1038.8	-1038.7	-0.1	288.5	-288.5	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	4	5	-1061.8	-1027.0	-17.4	290.1	-290.1	0.0	0.0
	5	6	-2423.1	-2566.8	71.8	693.0	-693.0	0.0	0.0
3F	1	2	-2728.7	-2613.6	-57.5	742.0	-742.0	0.0	0.0
	2	3	-1018.0	-1050.9	16.4	287.3	-287.3	0.0	0.0
	3	4	-1039.8	-1039.8	-0.0	288.8	-288.8	0.0	0.0
	4	5	-1052.8	-1020.0	-16.4	287.9	-287.9	0.0	0.0
	5	6	-2611.2	-2726.5	57.6	741.4	-741.4	0.0	0.0
2F	1	2	-2484.4	-2392.2	-46.1	677.3	-677.3	0.0	0.0
	2	3	-878.8	-924.7	23.0	250.5	-250.5	0.0	0.0
	3	4	-943.4	-943.3	-0.0	262.0	-262.0	0.0	0.0
	4	5	-925.8	-879.9	-22.9	250.8	-250.8	0.0	0.0
	5	6	-2391.0	-2483.2	46.1	677.0	-677.0	0.0	0.0
1F	1	2	-2289.2	-1620.5	-334.3	543.0	-543.0	0.0	0.0
	2	3	-1142.3	-1137.6	-2.3	316.7	-316.7	0.0	0.0
	3	4	-1134.4	-1134.4	0.0	315.1	-315.1	0.0	0.0
	4	5	-1137.8	-1142.3	2.3	316.7	-316.7	0.0	0.0
	5	6	-1620.4	-2288.9	334.2	543.0	-543.0	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	96.3	77.4	-9.5	-43.4	43.4	-427.8	427.8
		2	36.1	33.6	-1.3	-17.4	17.4	-686.6	686.6
		3	0.3	0.4	0.0	-0.2	0.2	-689.2	689.2
		4	-9.9	-9.1	0.4	4.8	-4.8	-688.1	688.1
		5	-32.4	-30.4	1.0	15.7	-15.7	-682.3	682.3
		6	-91.1	-73.0	9.1	41.0	-41.0	-426.0	426.0
10F	11F	1	53.0	50.1	-1.5	-25.4	25.4	-839.6	839.6
		2	30.6	29.5	-0.6	-14.8	14.8	-1195.8	1195.8
		3	0.7	0.8	0.1	-0.4	0.4	-1232.0	1232.0
		4	-7.3	-7.6	-0.2	3.7	-3.7	-1210.3	1210.3
		5	-27.6	-26.4	0.6	13.3	-13.3	-1168.3	1168.3
		6	-49.0	-46.1	1.5	23.5	-23.5	-835.1	835.1
9F	10F	1	112.8	96.7	-8.1	-52.4	52.4	-1263.3	1263.3
		2	69.9	61.7	-4.1	-32.9	32.9	-1707.4	1707.4
		3	1.8	1.9	0.1	-0.9	0.9	-1780.6	1780.6
		4	-18.6	-17.1	0.7	8.9	-8.9	-1740.6	1740.6
		5	-63.9	-56.6	3.7	30.1	-30.1	-1658.0	1658.0
		6	-104.5	-89.5	7.5	48.5	-48.5	-1254.8	1254.8
8F	9F	1	81.9	79.5	-1.2	-40.3	40.3	-1689.2	1689.2
		2	52.7	49.3	-1.7	-25.5	25.5	-2215.3	2215.3
		3	2.3	2.5	0.1	-1.2	1.2	-2326.1	2326.1
		4	-14.5	-15.1	-0.3	7.4	-7.4	-2268.4	2268.4
		5	-48.2	-45.1	1.6	23.3	-23.3	-2144.7	2144.7
		6	-75.7	-73.6	1.0	37.3	-37.3	-1676.6	1676.6
7F	8F	1	84.7	86.5	0.9	-42.6	42.6	-2116.5	2116.5
		2	52.4	55.4	1.5	-26.8	26.8	-2733.6	2733.6
		3	1.6	1.0	-0.3	-0.6	0.6	-2879.5	2879.5
		4	-13.6	-12.8	0.4	6.6	-6.6	-2803.3	2803.3
		5	-48.0	-50.3	-1.1	24.4	-24.4	-2641.5	2641.5
		6	-78.6	-79.7	-0.6	39.3	-39.3	-2100.2	2100.2
6F	7F	1	118.2	99.5	-9.4	-54.4	54.4	-2571.8	2571.8
		2	77.6	64.6	-6.5	-35.5	35.5	-3251.0	3251.0
		3	0.2	0.4	0.1	-0.2	0.2	-3441.9	3441.9
		4	-12.2	-12.5	-0.1	6.2	-6.2	-3346.8	3346.8
		5	-70.9	-59.2	5.9	32.5	-32.5	-3139.1	3139.1
		6	-109.5	-92.4	8.5	50.5	-50.5	-2549.9	2549.9
5F	6F	1	97.6	85.8	-5.9	-45.8	45.8	-3028.6	3028.6
		2	59.6	50.5	-4.6	-27.5	27.5	-3775.4	3775.4
		3	0.8	0.6	-0.1	-0.3	0.3	-4008.9	4008.9
		4	-10.5	-10.7	-0.1	5.3	-5.3	-3894.9	3894.9
		5	-54.3	-46.3	4.0	25.1	-25.1	-3643.7	3643.7
		6	-90.6	-80.1	5.2	42.7	-42.7	-3001.6	3001.6
4F	5F	1	80.9	64.3	-8.3	-36.3	36.3	-3481.6	3481.6
		2	44.6	35.0	-4.8	-19.9	19.9	-4312.5	4312.5
		3	0.6	0.4	-0.1	-0.2	0.2	-4582.0	4582.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	4	-8.0	-7.4	0.3	3.8	-3.8	-4448.7	4448.7
		5	-40.4	-32.0	4.2	18.1	-18.1	-4160.7	4160.7
		6	-75.4	-60.3	7.5	33.9	-33.9	-3450.6	3450.6
3F	4F	1	94.6	76.3	-9.2	-42.7	42.7	-3935.8	3935.8
		2	47.4	35.3	-6.0	-20.7	20.7	-4859.0	4859.0
		3	0.8	0.5	-0.1	-0.3	0.3	-5162.1	5162.1
		4	-8.8	-8.1	0.4	4.2	-4.2	-5009.7	5009.7
		5	-43.1	-32.9	5.1	19.0	-19.0	-4687.7	4687.7
		6	-89.1	-72.7	8.2	40.5	-40.5	-3901.4	3901.4
2F	3F	1	64.4	50.0	-7.2	-28.6	28.6	-4388.4	4388.4
		2	27.1	21.2	-2.9	-12.1	12.1	-5412.7	5412.7
		3	0.6	-0.4	-0.5	-0.1	0.1	-5744.6	5744.6
		4	-4.6	-4.2	0.2	2.2	-2.2	-5573.7	5573.7
		5	-24.1	-19.8	2.1	11.0	-11.0	-5222.7	5222.7
		6	-60.6	-48.0	6.3	27.2	-27.2	-4351.5	4351.5
1F	2F	1	63.2	79.8	8.3	-31.4	31.4	-4851.3	4851.3
		2	6.9	-3.1	-5.0	-0.8	0.8	-5976.6	5976.6
		3	1.0	2.0	0.5	-0.7	0.7	-6331.4	6331.4
		4	-2.6	-4.0	-0.7	1.5	-1.5	-6141.7	6141.7
		5	-5.2	3.3	4.3	0.4	-0.4	-5767.8	5767.8
		6	-61.1	-79.4	-9.1	30.9	-30.9	-4813.0	4813.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-199.8	-139.6	30.1	84.9	-84.9	34.2	-34.2
		2	-379.9	-320.8	29.6	175.2	-175.2	37.3	-37.3
		3	-413.2	-356.4	28.4	192.4	-192.4	-18.6	18.6
		4	-415.5	-358.3	28.6	193.5	-193.5	15.1	-15.1
		5	-380.8	-321.5	29.6	175.6	-175.6	-34.7	34.7
		6	-198.2	-138.3	30.0	84.1	-84.1	-33.6	33.6
10F	11F	1	-334.8	-338.4	-1.8	166.2	-166.2	141.1	-141.1
		2	-518.6	-516.2	1.2	255.5	-255.5	59.2	-59.2
		3	-502.4	-526.9	-12.2	254.1	-254.1	-29.2	29.2
		4	-503.9	-528.4	-12.3	254.9	-254.9	21.1	-21.1
		5	-519.2	-516.8	1.2	255.8	-255.8	-52.6	52.6
		6	-333.8	-337.4	-1.8	165.7	-165.7	-139.8	139.8
9F	10F	1	-432.5	-371.1	30.7	200.9	-200.9	326.0	-326.0
		2	-871.5	-767.0	52.2	409.6	-409.6	84.7	-84.7
		3	-866.3	-795.1	35.6	415.3	-415.3	-48.9	48.9
		4	-869.8	-798.2	35.8	417.0	-417.0	36.4	-36.4
		5	-872.8	-768.1	52.3	410.2	-410.2	-74.4	74.4
		6	-430.2	-369.1	30.5	199.8	-199.8	-323.7	323.7
8F	9F	1	-571.8	-474.9	48.5	261.7	-261.7	565.1	-565.1
		2	-981.2	-909.9	35.6	472.8	-472.8	103.7	-103.7
		3	-936.8	-924.3	6.3	465.3	-465.3	-66.0	66.0
		4	-939.3	-926.8	6.2	466.5	-466.5	49.2	-49.2
		5	-982.2	-911.0	35.6	473.3	-473.3	-89.3	89.3
		6	-570.3	-473.4	48.4	260.9	-260.9	-561.9	561.9
7F	8F	1	-675.0	-793.5	-59.2	364.8	-364.8	857.2	-857.2
		2	-1093.5	-1146.0	-26.3	556.4	-556.4	92.3	-92.3
		3	-959.4	-989.0	-14.8	484.1	-484.1	-86.2	86.2
		4	-961.7	-991.4	-14.8	485.2	-485.2	65.1	-65.1
		5	-1094.1	-1146.2	-26.1	556.6	-556.6	-73.7	73.7
		6	-673.3	-791.6	-59.2	364.0	-364.0	-853.1	853.1
6F	7F	1	-1096.3	-951.9	72.2	512.1	-512.1	1338.0	-1338.0
		2	-1495.3	-1313.7	90.8	702.2	-702.2	-133.1	133.1
		3	-895.0	-937.3	-21.2	458.1	-458.1	-90.2	90.2
		4	-897.2	-939.5	-21.2	459.2	-459.2	65.1	-65.1
		5	-1494.9	-1313.4	90.8	702.1	-702.1	155.7	-155.7
		6	-1093.7	-949.7	72.0	510.8	-510.8	-1332.7	1332.7
5F	6F	1	-1176.4	-1042.1	67.2	554.6	-554.6	1881.4	-1881.4
		2	-1594.9	-1426.4	84.2	755.3	-755.3	-417.9	417.9
		3	-980.9	-1003.8	-11.4	496.2	-496.2	-99.5	99.5
		4	-982.7	-1005.6	-11.5	497.1	-497.1	70.8	-70.8
		5	-1594.6	-1426.2	84.2	755.2	-755.2	444.5	-444.5

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	6	-1174.4	-1040.3	67.0	553.7	-553.7	-1875.0	1875.0
4F	5F	1	-1277.1	-1161.8	57.7	609.7	-609.7	2476.9	-2476.9
		2	-1677.3	-1494.0	91.6	792.8	-792.8	-748.8	748.8
		3	-993.1	-1039.8	-23.3	508.2	-508.2	-103.2	103.2
		4	-994.5	-1040.9	-23.2	508.9	-508.9	71.3	-71.3
		5	-1677.1	-1493.9	91.6	792.8	-792.8	779.3	-779.3
		6	-1275.5	-1160.5	57.5	609.0	-609.0	-2469.6	2469.6
3F	4F	1	-1407.8	-1284.7	61.6	673.1	-673.1	3146.4	-3146.4
		2	-1956.5	-1747.4	104.6	926.0	-926.0	-1150.0	1150.0
		3	-1058.2	-1114.9	-28.4	543.3	-543.3	-107.1	107.1
		4	-1059.5	-1116.0	-28.3	543.9	-543.9	72.6	-72.6
		5	-1956.2	-1747.2	104.5	925.9	-925.9	1184.1	-1184.1
		6	-1406.2	-1283.5	61.4	672.4	-672.4	-3138.4	3138.4
2F	3F	1	-1444.0	-1498.8	-27.4	735.7	-735.7	3863.2	-3863.2
		2	-1884.2	-1869.7	7.2	938.5	-938.5	-1606.9	1606.9
		3	-975.8	-1154.0	-89.1	532.5	-532.5	-109.6	109.6
		4	-976.6	-1154.7	-89.1	532.8	-532.8	73.3	-73.3
		5	-1884.1	-1869.6	7.2	938.4	-938.4	1644.2	-1644.2
		6	-1443.0	-1498.1	-27.5	735.3	-735.3	-3854.5	3854.5
1F	2F	1	-985.6	-2289.2	-651.8	719.7	-719.7	4520.1	-4520.1
		2	-1401.3	-2762.8	-680.8	915.2	-915.2	-2039.3	2039.3
		3	-714.1	-2272.0	-779.0	656.3	-656.3	-101.6	101.6
		4	-714.4	-2272.2	-778.9	656.4	-656.4	64.5	-64.5
		5	-1401.2	-2762.8	-680.8	915.2	-915.2	2078.9	-2078.9
		6	-985.1	-2288.9	-651.9	719.6	-719.6	-4511.1	4511.1

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	199.8	139.6	-30.1	-84.9	84.9	-34.2	34.2
		2	379.9	320.8	-29.6	-175.2	175.2	-37.3	37.3
		3	413.2	356.4	-28.4	-192.4	192.4	18.6	-18.6
		4	415.5	358.3	-28.6	-193.5	193.5	-15.1	15.1
		5	380.8	321.5	-29.6	-175.6	175.6	34.7	-34.7
		6	198.2	138.3	-30.0	-84.1	84.1	33.6	-33.6
10F	11F	1	334.8	338.4	1.8	-166.2	166.2	-141.1	141.1
		2	518.6	516.2	-1.2	-255.5	255.5	-59.2	59.2
		3	502.4	526.9	12.2	-254.1	254.1	29.2	-29.2
		4	503.9	528.4	12.3	-254.9	254.9	-21.1	21.1
		5	519.2	516.8	-1.2	-255.8	255.8	52.6	-52.6
		6	333.8	337.4	1.8	-165.7	165.7	139.8	-139.8
9F	10F	1	432.5	371.1	-30.7	-200.9	200.9	-326.0	326.0
		2	871.5	767.0	-52.2	-409.6	409.6	-84.7	84.7
		3	866.3	795.1	-35.6	-415.3	415.3	48.9	-48.9
		4	869.8	798.2	-35.8	-417.0	417.0	-36.4	36.4
		5	872.8	768.1	-52.3	-410.2	410.2	74.4	-74.4
		6	430.2	369.1	-30.5	-199.8	199.8	323.7	-323.7
8F	9F	1	571.8	474.9	-48.5	-261.7	261.7	-565.1	565.1
		2	981.2	909.9	-35.6	-472.8	472.8	-103.7	103.7
		3	936.8	924.3	-6.3	-465.3	465.3	66.0	-66.0
		4	939.3	926.8	-6.2	-466.5	466.5	-49.2	49.2
		5	982.2	911.0	-35.6	-473.3	473.3	89.3	-89.3
		6	570.3	473.4	-48.4	-260.9	260.9	561.9	-561.9
7F	8F	1	675.0	793.5	59.2	-364.8	364.8	-857.2	857.2
		2	1093.5	1146.0	26.3	-556.4	556.4	-92.3	92.3
		3	959.4	989.0	14.8	-484.1	484.1	86.2	-86.2
		4	961.7	991.4	14.8	-485.2	485.2	-65.1	65.1
		5	1094.1	1146.2	26.1	-556.6	556.6	73.7	-73.7
		6	673.3	791.6	59.2	-364.0	364.0	853.1	-853.1
6F	7F	1	1096.3	951.9	-72.2	-512.1	512.1	-1338.0	1338.0
		2	1495.3	1313.7	-90.8	-702.2	702.2	133.1	-133.1
		3	895.0	937.3	21.2	-458.1	458.1	90.2	-90.2
		4	897.2	939.5	21.2	-459.2	459.2	-65.1	65.1
		5	1494.9	1313.4	-90.8	-702.1	702.1	-155.7	155.7
		6	1093.7	949.7	-72.0	-510.8	510.8	1332.7	-1332.7
5F	6F	1	1176.4	1042.1	-67.2	-554.6	554.6	-1881.4	1881.4

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	2	1594.9	1426.4	-84.2	-755.3	755.3	417.9	-417.9
		3	980.9	1003.8	11.4	-496.2	496.2	99.5	-99.5
		4	982.7	1005.6	11.5	-497.1	497.1	-70.8	70.8
		5	1594.6	1426.2	-84.2	-755.2	755.2	-444.5	444.5
		6	1174.4	1040.3	-67.0	-553.7	553.7	1875.0	-1875.0
4F	5F	1	1277.1	1161.8	-57.7	-609.7	609.7	-2476.9	2476.9
		2	1677.3	1494.0	-91.6	-792.8	792.8	748.8	-748.8
		3	993.1	1039.8	23.3	-508.2	508.2	103.2	-103.2
		4	994.5	1040.9	23.2	-508.9	508.9	-71.3	71.3
		5	1677.1	1493.9	-91.6	-792.8	792.8	-779.3	779.3
		6	1275.5	1160.5	-57.5	-609.0	609.0	2469.6	-2469.6
3F	4F	1	1407.8	1284.7	-61.6	-673.1	673.1	-3146.4	3146.4
		2	1956.5	1747.4	-104.6	-926.0	926.0	1150.0	-1150.0
		3	1058.2	1114.9	28.4	-543.3	543.3	107.1	-107.1
		4	1059.5	1116.0	28.3	-543.9	543.9	-72.6	72.6
		5	1956.2	1747.2	-104.5	-925.9	925.9	-1184.1	1184.1
		6	1406.2	1283.5	-61.4	-672.4	672.4	3138.4	-3138.4
2F	3F	1	1444.0	1498.8	27.4	-735.7	735.7	-3863.2	3863.2
		2	1884.2	1869.7	-7.2	-938.5	938.5	1606.9	-1606.9
		3	975.8	1154.0	89.1	-532.5	532.5	109.6	-109.6
		4	976.6	1154.7	89.1	-532.8	532.8	-73.3	73.3
		5	1884.1	1869.6	-7.2	-938.4	938.4	-1644.2	1644.2
		6	1443.0	1498.1	27.5	-735.3	735.3	3854.5	-3854.5
1F	2F	1	985.6	2289.2	651.8	-719.7	719.7	-4520.1	4520.1
		2	1401.3	2762.8	680.8	-915.2	915.2	2039.3	-2039.3
		3	714.1	2272.0	779.0	-656.3	656.3	101.6	-101.6
		4	714.4	2272.2	778.9	-656.4	656.4	-64.5	64.5
		5	1401.2	2762.8	680.8	-915.2	915.2	-2078.9	2078.9
		6	985.1	2288.9	651.9	-719.6	719.6	4511.1	-4511.1

==========

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-84.4	45.8	51.1	69.3	58.5	0.0	0.0
	2	3	-83.2	57.8	45.7	67.4	60.4	0.0	0.0
	3	4	-52.4	94.6	42.7	58.0	69.8	0.0	0.0
	4	5	-64.2	90.3	39.0	60.3	67.5	0.0	0.0
	5	6	-66.5	68.4	48.7	63.6	64.2	0.0	0.0
11F	1	2	-104.4	24.6	31.1	64.2	42.0	0.0	0.0
	2	3	-106.2	87.2	59.4	88.7	83.4	0.0	0.0
	3	4	-78.4	119.8	57.0	80.3	91.8	0.0	0.0
	4	5	-54.5	76.2	30.2	50.1	56.1	0.0	0.0
	5	6	-37.6	86.4	33.6	46.3	59.9	0.0	0.0
10F	1	2	-112.7	13.2	34.6	68.1	40.4	0.0	0.0
	2	3	-109.0	79.2	64.1	91.3	83.1	0.0	0.0
	3	4	-68.4	128.4	59.7	78.9	95.5	0.0	0.0
	4	5	-52.3	81.5	30.7	50.2	58.3	0.0	0.0
	5	6	-34.5	88.4	36.1	46.8	61.7	0.0	0.0
9F	1	2	-117.1	11.2	33.5	68.9	39.5	0.0	0.0
	2	3	-111.1	79.5	62.9	91.6	82.8	0.0	0.0
	3	4	-67.8	130.4	59.1	78.5	95.9	0.0	0.0
	4	5	-50.5	83.1	30.8	49.7	58.8	0.0	0.0
	5	6	-33.1	91.7	35.3	46.1	62.4	0.0	0.0
8F	1	2	-111.3	16.4	33.8	67.4	41.1	0.0	0.0
	2	3	-110.4	81.1	62.4	91.3	83.1	0.0	0.0
	3	4	-70.1	128.4	58.9	79.1	95.3	0.0	0.0
	4	5	-51.9	81.9	30.7	50.1	58.4	0.0	0.0
	5	6	-36.5	87.7	35.5	47.1	61.3	0.0	0.0
7F	1	2	-105.8	21.9	33.8	65.9	42.6	0.0	0.0
	2	3	-109.4	83.4	61.8	90.8	83.6	0.0	0.0
	3	4	-73.0	126.1	58.6	79.8	94.6	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	4	5	-53.5	80.4	30.7	50.5	58.0	0.0	0.0
	5	6	-39.7	84.4	35.6	48.0	60.4	0.0	0.0
6F	1	2	-98.9	28.6	33.9	64.0	44.5	0.0	0.0
	2	3	-108.1	86.2	61.0	90.3	84.2	0.0	0.0
	3	4	-76.7	123.0	58.3	80.8	93.6	0.0	0.0
	4	5	-55.5	78.5	30.6	51.0	57.4	0.0	0.0
	5	6	-43.6	80.2	35.7	49.2	59.3	0.0	0.0
5F	1	2	-90.9	36.3	34.0	61.8	46.6	0.0	0.0
	2	3	-106.6	89.5	60.1	89.6	84.8	0.0	0.0
	3	4	-81.5	119.1	57.9	82.0	92.4	0.0	0.0
	4	5	-58.0	76.1	30.6	51.7	56.7	0.0	0.0
	5	6	-48.1	75.4	35.9	50.4	58.0	0.0	0.0
4F	1	2	-82.7	44.4	34.0	59.5	48.9	0.0	0.0
	2	3	-105.3	93.3	58.9	88.9	85.5	0.0	0.0
	3	4	-86.8	115.0	57.2	83.3	91.1	0.0	0.0
	4	5	-60.4	73.6	30.6	52.4	56.1	0.0	0.0
	5	6	-52.7	70.7	36.0	51.7	56.7	0.0	0.0
3F	1	2	-74.7	52.6	33.9	57.3	51.2	0.0	0.0
	2	3	-103.7	97.3	57.6	88.1	86.3	0.0	0.0
	3	4	-92.5	110.7	56.6	84.7	89.7	0.0	0.0
	4	5	-62.9	70.8	30.8	53.1	55.3	0.0	0.0
	5	6	-57.2	66.6	35.7	52.9	55.5	0.0	0.0
2F	1	2	-66.5	72.0	37.7	58.7	60.2	0.0	0.0
	2	3	-106.3	108.9	59.9	92.0	92.8	0.0	0.0
	3	4	-106.7	109.3	59.5	92.0	92.8	0.0	0.0
	4	5	-73.3	73.6	33.5	59.4	59.5	0.0	0.0
	5	6	-70.3	63.5	40.1	60.4	58.5	0.0	0.0
1F	1	2	-31.1	267.8	199.1	144.7	210.5	0.0	0.0
	2	3	-274.8	217.9	102.2	185.5	169.7	0.0	0.0
	3	4	-217.8	225.9	126.6	176.5	178.7	0.0	0.0
	4	5	-214.8	271.1	105.5	169.8	185.4	0.0	0.0
	5	6	-273.0	30.6	196.7	211.3	144.0	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	172.8	129.7	21.6	-42.0	42.0	0.0	0.0
	2	3	198.6	190.5	4.1	-54.0	54.0	0.0	0.0
	3	4	172.8	162.2	5.3	-46.5	46.5	0.0	0.0
	4	5	204.6	217.0	-6.2	-58.6	58.6	0.0	0.0
	5	6	104.6	160.6	-28.0	-36.8	36.8	0.0	0.0
11F	1	2	332.7	288.3	22.2	-86.2	86.2	0.0	0.0
	2	3	413.0	396.9	8.0	-112.5	112.5	0.0	0.0
	3	4	396.3	412.2	-8.0	-112.3	112.3	0.0	0.0
	4	5	316.5	327.1	-5.3	-89.4	89.4	0.0	0.0
	5	6	297.8	328.3	-15.3	-87.0	87.0	0.0	0.0
10F	1	2	466.7	390.4	38.1	-119.0	119.0	0.0	0.0
	2	3	541.7	521.9	9.9	-147.7	147.7	0.0	0.0
	3	4	513.3	526.0	-6.3	-144.3	144.3	0.0	0.0
	4	5	435.0	450.4	-7.7	-123.0	123.0	0.0	0.0
	5	6	393.0	458.6	-32.8	-118.3	118.3	0.0	0.0
9F	1	2	493.2	424.2	34.5	-127.4	127.4	0.0	0.0
	2	3	586.0	565.7	10.1	-160.0	160.0	0.0	0.0
	3	4	557.5	572.0	-7.3	-156.9	156.9	0.0	0.0
	4	5	468.0	483.2	-7.6	-132.1	132.1	0.0	0.0
	5	6	428.2	484.6	-28.2	-126.8	126.8	0.0	0.0
8F	1	2	579.3	496.7	41.3	-149.4	149.4	0.0	0.0
	2	3	650.8	631.5	9.7	-178.1	178.1	0.0	0.0
	3	4	625.6	643.1	-8.8	-176.2	176.2	0.0	0.0
	4	5	517.9	532.2	-7.2	-145.8	145.8	0.0	0.0
	5	6	505.4	573.1	-33.9	-149.8	149.8	0.0	0.0
7F	1	2	580.6	501.1	39.7	-150.2	150.2	0.0	0.0
	2	3	649.0	630.5	9.3	-177.7	177.7	0.0	0.0
	3	4	624.2	641.7	-8.7	-175.8	175.8	0.0	0.0
	4	5	514.2	527.9	-6.9	-144.7	144.7	0.0	0.0
	5	6	510.7	575.3	-32.3	-150.8	150.8	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	1	2	587.3	509.1	39.1	-152.3	152.3	0.0	0.0
	2	3	646.2	629.0	8.6	-177.1	177.1	0.0	0.0
	3	4	623.4	641.0	-8.8	-175.6	175.6	0.0	0.0
	4	5	509.6	522.4	-6.4	-143.3	143.3	0.0	0.0
	5	6	520.4	583.7	-31.6	-153.3	153.3	0.0	0.0
5F	1	2	644.5	558.4	43.1	-167.1	167.1	0.0	0.0
	2	3	679.3	663.7	7.8	-186.5	186.5	0.0	0.0
	3	4	661.6	681.6	-10.0	-186.6	186.6	0.0	0.0
	4	5	533.7	544.9	-5.6	-149.8	149.8	0.0	0.0
	5	6	574.7	643.8	-34.6	-169.2	169.2	0.0	0.0
4F	1	2	628.2	549.4	39.4	-163.5	163.5	0.0	0.0
	2	3	655.5	642.1	6.7	-180.2	180.2	0.0	0.0
	3	4	641.5	660.8	-9.6	-180.9	180.9	0.0	0.0
	4	5	510.7	520.2	-4.8	-143.2	143.2	0.0	0.0
	5	6	566.9	629.4	-31.3	-166.1	166.1	0.0	0.0
3F	1	2	592.3	524.0	34.2	-155.0	155.0	0.0	0.0
	2	3	613.7	602.3	5.7	-168.9	168.9	0.0	0.0
	3	4	603.2	621.0	-8.9	-170.0	170.0	0.0	0.0
	4	5	473.3	481.2	-4.0	-132.6	132.6	0.0	0.0
	5	6	542.1	595.6	-26.7	-158.0	158.0	0.0	0.0
2F	1	2	561.5	488.0	36.7	-145.8	145.8	0.0	0.0
	2	3	538.1	530.2	4.0	-148.4	148.4	0.0	0.0
	3	4	537.4	556.5	-9.5	-151.9	151.9	0.0	0.0
	4	5	417.5	422.5	-2.5	-116.7	116.7	0.0	0.0
	5	6	510.4	567.7	-28.7	-149.7	149.7	0.0	0.0
1F	1	2	590.7	421.1	84.8	-140.5	140.5	0.0	0.0
	2	3	325.5	365.4	-20.0	-96.0	96.0	0.0	0.0
	3	4	388.8	380.6	4.1	-106.9	106.9	0.0	0.0
	4	5	346.0	307.3	19.4	-90.7	90.7	0.0	0.0
	5	6	412.0	592.6	-90.3	-139.5	139.5	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-172.8	-129.7	-21.6	42.0	-42.0	0.0	0.0
	2	3	-198.6	-190.5	-4.1	54.0	-54.0	0.0	0.0
	3	4	-172.8	-162.2	-5.3	46.5	-46.5	0.0	0.0
	4	5	-204.6	-217.0	6.2	58.6	-58.6	0.0	0.0
	5	6	-104.6	-160.6	28.0	36.8	-36.8	0.0	0.0
11F	1	2	-332.7	-288.3	-22.2	86.2	-86.2	0.0	0.0
	2	3	-413.0	-396.9	-8.0	112.5	-112.5	0.0	0.0
	3	4	-396.3	-412.2	8.0	112.3	-112.3	0.0	0.0
	4	5	-316.5	-327.1	5.3	89.4	-89.4	0.0	0.0
	5	6	-297.8	-328.3	15.3	87.0	-87.0	0.0	0.0
10F	1	2	-466.7	-390.4	-38.1	119.0	-119.0	0.0	0.0
	2	3	-541.7	-521.9	-9.9	147.7	-147.7	0.0	0.0
	3	4	-513.3	-526.0	6.3	144.3	-144.3	0.0	0.0
	4	5	-435.0	-450.4	7.7	123.0	-123.0	0.0	0.0
	5	6	-393.0	-458.6	32.8	118.3	-118.3	0.0	0.0
9F	1	2	-493.2	-424.2	-34.5	127.4	-127.4	0.0	0.0
	2	3	-586.0	-565.7	-10.1	160.0	-160.0	0.0	0.0
	3	4	-557.5	-572.0	7.3	156.9	-156.9	0.0	0.0
	4	5	-468.0	-483.2	7.6	132.1	-132.1	0.0	0.0
	5	6	-428.2	-484.6	28.2	126.8	-126.8	0.0	0.0
8F	1	2	-579.3	-496.7	-41.3	149.4	-149.4	0.0	0.0
	2	3	-650.8	-631.5	-9.7	178.1	-178.1	0.0	0.0
	3	4	-625.6	-643.1	8.8	176.2	-176.2	0.0	0.0
	4	5	-517.9	-532.2	7.2	145.8	-145.8	0.0	0.0
	5	6	-505.4	-573.1	33.9	149.8	-149.8	0.0	0.0
7F	1	2	-580.6	-501.1	-39.7	150.2	-150.2	0.0	0.0
	2	3	-649.0	-630.5	-9.3	177.7	-177.7	0.0	0.0
	3	4	-624.2	-641.7	8.7	175.8	-175.8	0.0	0.0
	4	5	-514.2	-527.9	6.9	144.7	-144.7	0.0	0.0
	5	6	-510.7	-575.3	32.3	150.8	-150.8	0.0	0.0
6F	1	2	-587.3	-509.1	-39.1	152.3	-152.3	0.0	0.0
	2	3	-646.2	-629.0	-8.6	177.1	-177.1	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	3	4	-623.4	-641.0	8.8	175.6	-175.6	0.0	0.0
	4	5	-509.6	-522.4	6.4	143.3	-143.3	0.0	0.0
	5	6	-520.4	-583.7	31.6	153.3	-153.3	0.0	0.0
5F	1	2	-644.5	-558.4	-43.1	167.1	-167.1	0.0	0.0
	2	3	-679.3	-663.7	-7.8	186.5	-186.5	0.0	0.0
	3	4	-661.6	-681.6	10.0	186.6	-186.6	0.0	0.0
	4	5	-533.7	-544.9	5.6	149.8	-149.8	0.0	0.0
	5	6	-574.7	-643.8	34.6	169.2	-169.2	0.0	0.0
4F	1	2	-628.2	-549.4	-39.4	163.5	-163.5	0.0	0.0
	2	3	-655.5	-642.1	-6.7	180.2	-180.2	0.0	0.0
	3	4	-641.5	-660.8	9.6	180.9	-180.9	0.0	0.0
	4	5	-510.7	-520.2	4.8	143.2	-143.2	0.0	0.0
	5	6	-566.9	-629.4	31.3	166.1	-166.1	0.0	0.0
3F	1	2	-592.3	-524.0	-34.2	155.0	-155.0	0.0	0.0
	2	3	-613.7	-602.3	-5.7	168.9	-168.9	0.0	0.0
	3	4	-603.2	-621.0	8.9	170.0	-170.0	0.0	0.0
	4	5	-473.3	-481.2	4.0	132.6	-132.6	0.0	0.0
	5	6	-542.1	-595.6	26.7	158.0	-158.0	0.0	0.0
2F	1	2	-561.5	-488.0	-36.7	145.8	-145.8	0.0	0.0
	2	3	-538.1	-530.2	-4.0	148.4	-148.4	0.0	0.0
	3	4	-537.4	-556.5	9.5	151.9	-151.9	0.0	0.0
	4	5	-417.5	-422.5	2.5	116.7	-116.7	0.0	0.0
	5	6	-510.4	-567.7	28.7	149.7	-149.7	0.0	0.0
1F	1	2	-590.7	-421.1	-84.8	140.5	-140.5	0.0	0.0
	2	3	-325.5	-365.4	20.0	96.0	-96.0	0.0	0.0
	3	4	-388.8	-380.6	-4.1	106.9	-106.9	0.0	0.0
	4	5	-346.0	-307.3	-19.4	90.7	-90.7	0.0	0.0
	5	6	-412.0	-592.6	90.3	139.5	-139.5	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	84.4	63.1	-10.6	-36.9	36.9	-160.6	160.6
		2	37.4	40.2	1.4	-19.4	19.4	-237.9	237.9
		3	-5.4	-4.9	0.3	2.6	-2.6	-228.7	228.7
		4	-30.5	-32.6	-1.1	15.8	-15.8	-244.7	244.7
		5	-23.8	-20.9	1.4	11.2	-11.2	-248.2	248.2
		6	-68.4	-52.6	7.9	30.2	-30.2	-155.1	155.1
10F	11F	1	41.3	48.8	3.8	-22.2	22.2	-354.3	354.3
		2	41.5	43.6	1.1	-21.0	21.0	-510.2	510.2
		3	-3.9	-4.5	-0.3	2.1	-2.1	-536.3	536.3
		4	-32.7	-34.4	-0.8	16.6	-16.6	-509.0	509.0
		5	-17.7	-20.2	-1.3	9.3	-9.3	-471.6	471.6
		6	-33.8	-38.6	-2.4	17.9	-17.9	-344.0	344.0
9F	10F	1	63.9	61.9	-1.0	-31.4	31.4	-554.0	554.0
		2	52.1	52.1	-0.0	-26.1	26.1	-786.6	786.6
		3	-6.3	-6.2	0.0	3.1	-3.1	-844.6	844.6
		4	-41.8	-41.7	0.0	20.9	-20.9	-780.3	780.3
		5	-26.8	-26.5	0.1	13.3	-13.3	-701.0	701.0
		6	-49.8	-48.4	0.7	24.5	-24.5	-536.7	536.7
8F	9F	1	55.2	56.9	0.9	-28.0	28.0	-760.3	760.3
		2	47.8	48.6	0.4	-24.1	24.1	-1067.4	1067.4
		3	-5.5	-5.7	-0.1	2.8	-2.8	-1157.0	1157.0
		4	-38.2	-39.2	-0.5	19.4	-19.4	-1056.4	1056.4
		5	-23.5	-23.8	-0.1	11.8	-11.8	-935.4	935.4
		6	-43.3	-44.8	-0.7	22.0	-22.0	-735.8	735.8
7F	8F	1	54.3	55.7	0.7	-27.3	27.3	-960.9	960.9
		2	45.4	46.4	0.5	-22.8	22.8	-1344.7	1344.7
		3	-5.3	-5.5	-0.1	2.7	-2.7	-1465.6	1465.6
		4	-37.2	-38.3	-0.5	18.7	-18.7	-1327.3	1327.3
		5	-21.6	-21.9	-0.1	10.8	-10.8	-1165.5	1165.5
		6	-42.9	-44.2	-0.6	21.7	-21.7	-929.7	929.7
6F	7F	1	50.1	52.0	1.0	-25.5	25.5	-1159.2	1159.2
		2	41.1	42.3	0.6	-20.9	20.9	-1620.3	1620.3
		3	-4.9	-5.1	-0.1	2.5	-2.5	-1772.5	1772.5
		4	-34.4	-35.8	-0.7	17.5	-17.5	-1594.9	1594.9

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	5	-18.8	-19.1	-0.2	9.5	-9.5	-1393.2	1393.2
		6	-40.2	-42.0	-0.9	20.5	-20.5	-1122.2	1122.2
5F	6F	1	46.9	48.4	0.7	-23.8	23.8	-1354.1	1354.1
		2	37.2	37.9	0.3	-18.8	18.8	-1895.8	1895.8
		3	-4.3	-4.5	-0.1	2.2	-2.2	-2079.6	2079.6
		4	-31.8	-32.8	-0.5	16.2	-16.2	-1860.2	1860.2
		5	-15.8	-15.8	-0.0	7.9	-7.9	-1619.4	1619.4
		6	-38.2	-39.9	-0.8	19.5	-19.5	-1312.0	1312.0
4F	5F	1	42.6	43.2	0.3	-21.5	21.5	-1543.4	1543.4
		2	32.4	32.3	-0.0	-16.2	16.2	-2169.5	2169.5
		3	-3.5	-3.6	-0.0	1.8	-1.8	-2385.5	2385.5
		4	-28.3	-28.8	-0.2	14.3	-14.3	-2121.1	2121.1
		5	-12.2	-11.8	0.2	6.0	-6.0	-1842.1	1842.1
		6	-35.5	-36.6	-0.6	18.0	-18.0	-1497.2	1497.2
3F	4F	1	39.5	39.4	-0.0	-19.7	19.7	-1730.1	1730.1
		2	28.5	28.1	-0.2	-14.1	14.1	-2445.4	2445.4
		3	-2.9	-2.9	-0.0	1.5	-1.5	-2694.2	2694.2
		4	-25.8	-25.9	-0.1	12.9	-12.9	-2381.6	2381.6
		5	-9.1	-8.7	0.2	4.5	-4.5	-2065.3	2065.3
		6	-34.0	-34.5	-0.3	17.1	-17.1	-1680.8	1680.8
2F	3F	1	35.3	37.4	1.0	-18.2	18.2	-1915.2	1915.2
		2	23.0	22.9	-0.1	-11.5	11.5	-2725.1	2725.1
		3	-1.9	-1.9	0.0	0.9	-0.9	-3008.0	3008.0
		4	-21.9	-22.8	-0.4	11.2	-11.2	-2643.0	2643.0
		5	-4.9	-3.8	0.6	2.2	-2.2	-2289.7	2289.7
		6	-32.0	-35.2	-1.6	16.8	-16.8	-1863.9	1863.9
1F	2F	1	29.2	31.1	0.9	-13.2	13.2	-2103.6	2103.6
		2	11.4	6.9	-2.2	-4.0	4.0	-3016.4	3016.4
		3	-0.4	-0.0	0.2	0.1	-0.1	-3334.8	3334.8
		4	-13.3	-11.0	1.1	5.3	-5.3	-2911.7	2911.7
		5	0.4	1.9	0.7	-0.5	0.5	-2523.2	2523.2
		6	-28.3	-30.6	-1.2	12.9	-12.9	-2052.0	2052.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-172.8	-89.3	41.8	65.5	-65.5	51.2	-51.2
		2	-328.3	-264.6	31.9	148.2	-148.2	3.0	-3.0
		3	-363.3	-308.4	27.4	167.9	-167.9	-7.8	7.8
		4	-366.8	-286.2	40.3	163.3	-163.3	16.3	-16.3
		5	-321.7	-235.1	43.3	139.2	-139.2	-16.4	16.4
		6	-160.6	-84.4	38.1	61.2	-61.2	-46.0	46.0
10F	11F	1	-243.4	-274.0	-15.3	127.8	-127.8	150.7	-150.7
		2	-436.7	-481.8	-22.5	226.8	-226.8	17.6	-17.6
		3	-484.8	-529.4	-22.3	250.4	-250.4	-8.1	8.1
		4	-442.4	-492.3	-24.9	230.8	-230.8	-1.2	1.2
		5	-389.7	-438.7	-24.5	204.5	-204.5	-12.7	12.7
		6	-244.0	-271.8	-13.9	127.4	-127.4	-146.2	146.2
9F	10F	1	-192.6	-193.8	-0.6	96.6	-96.6	276.7	-276.7
		2	-450.3	-452.1	-0.9	225.6	-225.6	28.8	-28.8
		3	-505.9	-509.7	-1.9	253.9	-253.9	-12.9	12.9
		4	-468.8	-469.9	-0.6	234.7	-234.7	-15.2	15.2
		5	-404.6	-403.9	0.4	202.1	-202.1	-6.0	6.0
		6	-186.7	-188.7	-1.0	93.9	-93.9	-271.4	271.4
8F	9F	1	-299.4	-276.9	11.2	144.1	-144.1	405.1	-405.1
		2	-558.2	-557.9	0.1	279.0	-279.0	38.4	-38.4
		3	-613.5	-614.3	-0.4	306.9	-306.9	-18.9	18.9
		4	-570.1	-567.1	1.5	284.3	-284.3	-30.9	30.9
		5	-507.5	-503.5	2.0	252.8	-252.8	4.9	-4.9
		6	-295.9	-273.5	11.2	142.3	-142.3	-399.0	399.0
7F	8F	1	-302.5	-320.3	-8.9	154.7	-154.7	552.6	-552.6
		2	-589.5	-616.8	-13.6	299.7	-299.7	42.2	-42.2
		3	-642.8	-671.8	-14.5	326.6	-326.6	-24.2	24.2
		4	-593.9	-620.8	-13.5	301.8	-301.8	-52.1	52.1
		5	-534.1	-559.2	-12.5	271.6	-271.6	27.1	-27.1
		6	-299.6	-317.5	-8.9	153.3	-153.3	-546.7	546.7

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	1	-260.2	-278.2	-9.0	134.6	-134.6	696.5	-696.5
		2	-533.3	-565.8	-16.2	274.8	-274.8	41.1	-41.1
		3	-582.9	-617.1	-17.1	300.0	-300.0	-30.5	30.5
		4	-535.0	-566.2	-15.6	275.3	-275.3	-73.3	73.3
		5	-479.5	-508.9	-14.7	247.1	-247.1	55.4	-55.4
		6	-257.9	-275.9	-9.0	133.4	-133.4	-691.0	691.0
5F	6F	1	-309.1	-310.1	-0.5	154.8	-154.8	837.5	-837.5
		2	-589.5	-614.9	-12.7	301.1	-301.1	35.0	-35.0
		3	-635.2	-661.8	-13.3	324.3	-324.3	-37.3	37.3
		4	-584.4	-606.1	-10.9	297.6	-297.6	-95.3	95.3
		5	-533.9	-554.5	-10.3	272.1	-272.1	90.2	-90.2
		6	-307.7	-309.2	-0.7	154.2	-154.2	-832.8	832.8
4F	5F	1	-334.5	-369.3	-17.4	175.9	-175.9	990.2	-990.2
		2	-622.8	-666.7	-21.9	322.4	-322.4	23.8	-23.8
		3	-663.5	-707.9	-22.2	342.8	-342.8	-42.9	42.9
		4	-609.2	-651.2	-21.0	315.1	-315.1	-122.2	122.2
		5	-565.2	-606.7	-20.8	293.0	-293.0	134.8	-134.8
		6	-334.6	-369.7	-17.6	176.1	-176.1	-987.5	987.5
3F	4F	1	-258.8	-299.6	-20.4	139.6	-139.6	1133.7	-1133.7
		2	-538.2	-583.3	-22.6	280.4	-280.4	9.4	-9.4
		3	-575.7	-621.2	-22.7	299.2	-299.2	-48.7	48.7
		4	-520.3	-564.0	-21.8	271.1	-271.1	-149.9	149.9
		5	-480.4	-523.8	-21.7	251.0	-251.0	183.9	-183.9
		6	-259.7	-300.6	-20.5	140.1	-140.1	-1133.3	1133.3
2F	3F	1	-292.7	-328.8	-18.1	155.4	-155.4	1264.6	-1264.6
		2	-554.4	-611.3	-28.5	291.4	-291.4	-7.0	7.0
		3	-584.3	-639.9	-27.8	306.1	-306.1	-54.6	54.6
		4	-530.3	-581.6	-25.6	278.0	-278.0	-177.7	177.7
		5	-499.5	-553.0	-26.7	263.1	-263.1	235.5	-235.5
		6	-295.0	-332.3	-18.7	156.8	-156.8	-1267.0	1267.0
1F	2F	1	-232.7	-590.7	-179.0	181.0	-181.0	1384.6	-1384.6
		2	-414.8	-746.6	-165.9	255.3	-255.3	-29.6	29.6
		3	-427.7	-754.3	-163.3	259.8	-259.8	-57.9	57.9
		4	-392.3	-726.6	-167.2	245.9	-245.9	-204.8	204.8
		5	-380.0	-719.3	-169.6	241.6	-241.6	291.2	-291.2
		6	-235.4	-592.6	-178.6	182.0	-182.0	-1390.9	1390.9

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	172.8	89.3	-41.8	-65.5	65.5	-51.2	51.2
		2	328.3	264.6	-31.9	-148.2	148.2	-3.0	3.0
		3	363.3	308.4	-27.4	-167.9	167.9	7.8	-7.8
		4	366.8	286.2	-40.3	-163.3	163.3	-16.3	16.3
		5	321.7	235.1	-43.3	-139.2	139.2	16.4	-16.4
		6	160.6	84.4	-38.1	-61.2	61.2	46.0	-46.0
10F	11F	1	243.4	274.0	15.3	-127.8	127.8	-150.7	150.7
		2	436.7	481.8	22.5	-226.8	226.8	-17.6	17.6
		3	484.8	529.4	22.3	-250.4	250.4	8.1	-8.1
		4	442.4	492.3	24.9	-230.8	230.8	1.2	-1.2
		5	389.7	438.7	24.5	-204.5	204.5	12.7	-12.7
		6	244.0	271.8	13.9	-127.4	127.4	146.2	-146.2
9F	10F	1	192.6	193.8	0.6	-96.6	96.6	-276.7	276.7
		2	450.3	452.1	0.9	-225.6	225.6	-28.8	28.8
		3	505.9	509.7	1.9	-253.9	253.9	12.9	-12.9
		4	468.8	469.9	0.6	-234.7	234.7	15.2	-15.2
		5	404.6	403.9	-0.4	-202.1	202.1	6.0	-6.0
		6	186.7	188.7	1.0	-93.9	93.9	271.4	-271.4
8F	9F	1	299.4	276.9	-11.2	-144.1	144.1	-405.1	405.1
		2	558.2	557.9	-0.1	-279.0	279.0	-38.4	38.4
		3	613.5	614.3	0.4	-306.9	306.9	18.9	-18.9
		4	570.1	567.1	-1.5	-284.3	284.3	30.9	-30.9
		5	507.5	503.5	-2.0	-252.8	252.8	-4.9	4.9
		6	295.9	273.5	-11.2	-142.3	142.3	399.0	-399.0
7F	8F	1	302.5	320.3	8.9	-154.7	154.7	-552.6	552.6
		2	589.5	616.8	13.6	-299.7	299.7	-42.2	42.2

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	3	642.8	671.8	14.5	-326.6	326.6	24.2	-24.2
		4	593.9	620.8	13.5	-301.8	301.8	52.1	-52.1
		5	534.1	559.2	12.5	-271.6	271.6	-27.1	27.1
		6	299.6	317.5	8.9	-153.3	153.3	546.7	-546.7
6F	7F	1	260.2	278.2	9.0	-134.6	134.6	-696.5	696.5
		2	533.3	565.8	16.2	-274.8	274.8	-41.1	41.1
		3	582.9	617.1	17.1	-300.0	300.0	30.5	-30.5
		4	535.0	566.2	15.6	-275.3	275.3	73.3	-73.3
		5	479.5	508.9	14.7	-247.1	247.1	-55.4	55.4
		6	257.9	275.9	9.0	-133.4	133.4	691.0	-691.0
5F	6F	1	309.1	310.1	0.5	-154.8	154.8	-837.5	837.5
		2	589.5	614.9	12.7	-301.1	301.1	-35.0	35.0
		3	635.2	661.8	13.3	-324.3	324.3	37.3	-37.3
		4	584.4	606.1	10.9	-297.6	297.6	95.3	-95.3
		5	533.9	554.5	10.3	-272.1	272.1	-90.2	90.2
		6	307.7	309.2	0.7	-154.2	154.2	832.8	-832.8
4F	5F	1	334.5	369.3	17.4	-175.9	175.9	-990.2	990.2
		2	622.8	666.7	21.9	-322.4	322.4	-23.8	23.8
		3	663.5	707.9	22.2	-342.8	342.8	42.9	-42.9
		4	609.2	651.2	21.0	-315.1	315.1	122.2	-122.2
		5	565.2	606.7	20.8	-293.0	293.0	-134.8	134.8
		6	334.6	369.7	17.6	-176.1	176.1	987.5	-987.5
3F	4F	1	258.8	299.6	20.4	-139.6	139.6	-1133.7	1133.7
		2	538.2	583.3	22.6	-280.4	280.4	-9.4	9.4
		3	575.7	621.2	22.7	-299.2	299.2	48.7	-48.7
		4	520.3	564.0	21.8	-271.1	271.1	149.9	-149.9
		5	480.4	523.8	21.7	-251.0	251.0	-183.9	183.9
		6	259.7	300.6	20.5	-140.1	140.1	1133.3	-1133.3
2F	3F	1	292.7	328.8	18.1	-155.4	155.4	-1264.6	1264.6
		2	554.4	611.3	28.5	-291.4	291.4	7.0	-7.0
		3	584.3	639.9	27.8	-306.1	306.1	54.6	-54.6
		4	530.3	581.6	25.6	-278.0	278.0	177.7	-177.7
		5	499.5	553.0	26.7	-263.1	263.1	-235.5	235.5
		6	295.0	332.3	18.7	-156.8	156.8	1267.0	-1267.0
1F	2F	1	232.7	590.7	179.0	-181.0	181.0	-1384.6	1384.6
		2	414.8	746.6	165.9	-255.3	255.3	29.6	-29.6
		3	427.7	754.3	163.3	-259.8	259.8	57.9	-57.9
		4	392.3	726.6	167.2	-245.9	245.9	204.8	-204.8
		5	380.0	719.3	169.6	-241.6	241.6	-291.2	291.2
		6	235.4	592.6	178.6	-182.0	182.0	1390.9	-1390.9

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-312.1	462.4	376.0	197.0	220.5	0.0	0.0
	B	C	-231.7	114.6	53.4	118.5	85.9	0.0	0.0
11F	A	B	-434.4	469.2	329.3	217.5	223.0	0.0	0.0
	B	C	-144.5	163.3	60.6	97.6	117.8	0.0	0.0
10F	A	B	-465.2	483.9	306.5	218.8	221.7	0.0	0.0
	B	C	-131.3	156.4	70.7	96.7	118.7	0.0	0.0
9F	A	B	-487.4	496.8	289.0	219.5	221.0	0.0	0.0
	B	C	-110.1	167.8	75.6	92.2	123.2	0.0	0.0
8F	A	B	-475.2	497.8	294.6	218.5	222.0	0.0	0.0
	B	C	-127.9	155.5	72.8	96.4	119.0	0.0	0.0
7F	A	B	-463.2	504.2	325.3	225.7	232.2	0.0	0.0
	B	C	-128.1	149.8	75.6	97.2	118.2	0.0	0.0
6F	A	B	-463.5	515.0	319.8	224.9	233.0	0.0	0.0
	B	C	-133.0	143.7	76.2	98.7	116.7	0.0	0.0
5F	A	B	-453.2	516.1	324.4	224.0	233.9	0.0	0.0
	B	C	-147.1	133.1	74.4	102.1	113.3	0.0	0.0
4F	A	B	-470.8	534.4	306.4	224.0	233.9	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-147.9	127.6	76.8	103.0	112.4	0.0	0.0
3F	A	B	-480.5	541.5	298.0	224.2	233.7	0.0	0.0
	B	C	-147.3	126.9	77.4	103.0	112.4	0.0	0.0
2F	A	B	-492.9	567.2	308.5	232.4	244.0	0.0	0.0
	B	C	-163.4	120.7	81.8	111.3	114.5	0.0	0.0
1F	A	B	-298.8	862.4	645.2	309.0	397.1	0.0	0.0
	B	C	-587.6	53.4	28.0	251.8	103.4	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	305.5	270.2	17.7	-45.0	45.0	0.0	0.0
	B	C	159.5	217.8	-29.1	-52.4	52.4	0.0	0.0
11F	A	B	603.7	534.6	34.6	-88.9	88.9	0.0	0.0
	B	C	369.6	451.9	-41.1	-114.1	114.1	0.0	0.0
10F	A	B	726.3	678.3	24.0	-109.7	109.7	0.0	0.0
	B	C	473.4	507.0	-16.8	-136.2	136.2	0.0	0.0
9F	A	B	811.1	779.3	15.9	-124.3	124.3	0.0	0.0
	B	C	538.9	529.3	4.8	-148.4	148.4	0.0	0.0
8F	A	B	959.2	907.2	26.0	-145.8	145.8	0.0	0.0
	B	C	640.3	629.6	5.3	-176.4	176.4	0.0	0.0
7F	A	B	1755.0	1690.6	32.2	-269.2	269.2	0.0	0.0
	B	C	596.4	627.9	-15.8	-170.0	170.0	0.0	0.0
6F	A	B	1954.9	1883.6	35.6	-299.9	299.9	0.0	0.0
	B	C	656.6	661.8	-2.6	-183.1	183.1	0.0	0.0
5F	A	B	2045.9	1962.0	42.0	-313.1	313.1	0.0	0.0
	B	C	705.2	720.6	-7.7	-198.0	198.0	0.0	0.0
4F	A	B	2097.5	2039.9	28.8	-323.2	323.2	0.0	0.0
	B	C	733.0	711.6	10.7	-200.6	200.6	0.0	0.0
3F	A	B	2099.4	2050.9	24.3	-324.2	324.2	0.0	0.0
	B	C	728.0	680.1	24.0	-195.6	195.6	0.0	0.0
2F	A	B	1853.4	1823.4	15.0	-287.3	287.3	0.0	0.0
	B	C	672.9	638.9	17.0	-182.2	182.2	0.0	0.0
1F	A	B	1989.2	1457.9	265.7	-269.3	269.3	0.0	0.0
	B	C	1067.4	614.0	226.7	-233.5	233.5	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-305.5	-270.2	-17.7	45.0	-45.0	0.0	0.0
	B	C	-159.5	-217.8	29.1	52.4	-52.4	0.0	0.0
11F	A	B	-603.7	-534.6	-34.6	88.9	-88.9	0.0	0.0
	B	C	-369.6	-451.9	41.1	114.1	-114.1	0.0	0.0
10F	A	B	-726.3	-678.3	-24.0	109.7	-109.7	0.0	0.0
	B	C	-473.4	-507.0	16.8	136.2	-136.2	0.0	0.0
9F	A	B	-811.1	-779.3	-15.9	124.3	-124.3	0.0	0.0
	B	C	-538.9	-529.3	-4.8	148.4	-148.4	0.0	0.0
8F	A	B	-959.2	-907.2	-26.0	145.8	-145.8	0.0	0.0
	B	C	-640.3	-629.6	-5.3	176.4	-176.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1755.0	-1690.6	-32.2	269.2	-269.2	0.0	0.0
	B	C	-596.4	-627.9	15.8	170.0	-170.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1954.9	-1883.6	-35.6	299.9	-299.9	0.0	0.0
	B	C	-656.6	-661.8	2.6	183.1	-183.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2045.9	-1962.0	-42.0	313.1	-313.1	0.0	0.0
	B	C	-705.2	-720.6	7.7	198.0	-198.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2097.5	-2039.9	-28.8	323.2	-323.2	0.0	0.0
	B	C	-733.0	-711.6	-10.7	200.6	-200.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2099.4	-2050.9	-24.3	324.2	-324.2	0.0	0.0
	B	C	-728.0	-680.1	-24.0	195.6	-195.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1853.4	-1823.4	-15.0	287.3	-287.3	0.0	0.0
	B	C	-672.9	-638.9	-17.0	182.2	-182.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1989.2	-1457.9	-265.7	269.3	-269.3	0.0	0.0
	B	C	-1067.4	-614.0	-226.7	233.5	-233.5	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	312.1	242.1	-35.0	-138.5	138.5	-264.3	264.3
		B	-230.7	-193.2	18.8	106.0	-106.0	-427.8	427.8
		C	-114.6	-99.6	7.5	53.5	-53.5	-160.6	160.6
10F	11F	A	192.3	164.8	-13.8	-88.2	88.2	-566.7	566.7
		B	-131.5	-113.0	9.3	60.4	-60.4	-839.6	839.6
		C	-63.8	-67.1	-1.7	32.3	-32.3	-354.3	354.3
9F	10F	A	300.4	254.3	-23.1	-138.7	138.7	-882.8	882.8
		B	-239.7	-206.0	16.9	111.4	-111.4	-1263.3	1263.3
		C	-89.4	-89.1	0.1	44.6	-44.6	-554.0	554.0
8F	9F	A	233.1	238.8	2.9	-118.0	118.0	-1206.4	1206.4
		B	-180.7	-186.0	-2.6	91.7	-91.7	-1689.2	1689.2
		C	-78.7	-80.3	-0.8	39.7	-39.7	-760.3	760.3
7F	8F	A	236.3	210.1	-13.1	-110.9	110.9	-1526.3	1526.3
		B	-183.9	-168.9	7.5	87.7	-87.7	-2116.5	2116.5
		C	-75.2	-78.3	-1.5	38.1	-38.1	-960.9	960.9
6F	7F	A	253.1	219.1	-17.0	-118.0	118.0	-1867.8	1867.8
		B	-207.2	-183.5	11.9	97.7	-97.7	-2571.8	2571.8
		C	-71.5	-75.8	-2.2	36.8	-36.8	-1159.2	1159.2
5F	6F	A	244.4	221.1	-11.7	-116.4	116.4	-2208.4	2208.4
		B	-198.5	-186.7	5.9	96.3	-96.3	-3028.6	3028.6
		C	-67.9	-71.5	-1.8	34.9	-34.9	-1354.1	1354.1
4F	5F	A	232.2	183.7	-24.2	-104.0	104.0	-2542.0	2542.0
		B	-182.3	-151.5	15.4	83.5	-83.5	-3481.6	3481.6
		C	-61.6	-65.3	-1.9	31.7	-31.7	-1543.4	1543.4
3F	4F	A	287.1	230.0	-28.5	-129.3	129.3	-2877.0	2877.0
		B	-234.9	-205.2	14.9	110.0	-110.0	-3935.8	3935.8
		C	-62.3	-66.0	-1.8	32.1	-32.1	-1730.1	1730.1
2F	3F	A	250.5	219.7	-15.4	-117.6	117.6	-3212.1	3212.1
		B	-189.0	-178.1	5.5	91.8	-91.8	-4388.4	4388.4
		C	-60.9	-69.1	-4.1	32.5	-32.5	-1915.2	1915.2
1F	2F	A	273.2	298.8	12.8	-125.7	125.7	-3551.9	3551.9
		B	-225.7	-274.8	-24.6	110.0	-110.0	-4851.3	4851.3
		C	-51.6	-53.4	-0.9	23.1	-23.1	-2103.6	2103.6

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-305.5	-211.3	47.1	129.2	-129.2	48.5	-48.5
		B	-429.7	-348.5	40.6	194.6	-194.6	4.7	-4.7
		C	-217.8	-139.6	39.1	89.4	-89.4	-53.8	53.8
10F	11F	A	-392.3	-355.2	18.6	184.6	-184.6	142.6	-142.6
		B	-555.7	-496.5	29.6	259.8	-259.8	26.0	-26.0
		C	-312.3	-313.5	-0.6	154.5	-154.5	-169.7	169.7
9F	10F	A	-371.2	-320.5	25.4	172.9	-172.9	260.3	-260.3
		B	-655.2	-566.7	44.3	305.5	-305.5	45.9	-45.9
		C	-193.4	-208.3	-7.4	100.4	-100.4	-307.9	307.9
8F	9F	A	-490.7	-374.9	57.9	216.4	-216.4	393.3	-393.3
		B	-751.5	-667.6	41.9	354.8	-354.8	62.9	-62.9
		C	-321.0	-302.5	9.3	155.9	-155.9	-458.2	458.2
7F	8F	A	-584.3	-696.0	-55.9	318.1	-318.1	546.6	-546.6
		B	-879.9	-943.6	-31.9	453.0	-453.0	87.2	-87.2
		C	-327.2	-334.1	-3.5	164.3	-164.3	-636.3	636.3
6F	7F	A	-1058.9	-886.4	86.3	486.3	-486.3	825.9	-825.9
		B	-1343.4	-1149.3	97.0	623.2	-623.2	-19.8	19.8
		C	-293.8	-314.0	-10.1	151.9	-151.9	-807.8	807.8
5F	6F	A	-1068.5	-933.5	67.5	500.5	-500.5	1134.3	-1134.3
		B	-1390.9	-1236.5	77.2	656.9	-656.9	-143.1	143.1
		C	-347.8	-352.0	-2.1	175.0	-175.0	-992.2	992.2
4F	5F	A	-1112.4	-1019.4	46.5	532.9	-532.9	1453.3	-1453.3
		B	-1430.6	-1278.0	76.3	677.2	-677.2	-262.8	262.8
		C	-368.5	-412.2	-21.8	195.2	-195.2	-1191.2	1191.2
3F	4F	A	-1078.1	-995.3	41.4	518.4	-518.4	1781.0	-1781.0
		B	-1494.8	-1351.6	71.6	711.6	-711.6	-388.8	388.8
		C	-299.5	-346.1	-23.3	161.4	-161.4	-1392.3	1392.3
2F	3F	A	-1104.0	-1196.4	-46.2	575.1	-575.1	2107.9	-2107.9
		B	-1427.2	-1449.4	-11.1	719.2	-719.2	-519.7	519.7

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-333.9	-373.1	-19.6	176.8	-176.8	-1588.1	1588.1
1F	2F	A	-657.0	-1989.2	-666.1	581.6	-581.6	2395.4	-2395.4
		B	-1047.0	-2525.3	-739.2	785.1	-785.1	-625.1	625.1
		C	-265.8	-614.0	-174.1	193.4	-193.4	-1770.0	1770.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	305.5	211.3	-47.1	-129.2	129.2	-48.5	48.5
		B	429.7	348.5	-40.6	-194.6	194.6	-4.7	4.7
		C	217.8	139.6	-39.1	-89.4	89.4	53.8	-53.8
10F	11F	A	392.3	355.2	-18.6	-184.6	184.6	-142.6	142.6
		B	555.7	496.5	-29.6	-259.8	259.8	-26.0	26.0
		C	312.3	313.5	0.6	-154.5	154.5	169.7	-169.7
9F	10F	A	371.2	320.5	-25.4	-172.9	172.9	-260.3	260.3
		B	655.2	566.7	-44.3	-305.5	305.5	-45.9	45.9
		C	193.4	208.3	7.4	-100.4	100.4	307.9	-307.9
8F	9F	A	490.7	374.9	-57.9	-216.4	216.4	-393.3	393.3
		B	751.5	667.6	-41.9	-354.8	354.8	-62.9	62.9
		C	321.0	302.5	-9.3	-155.9	155.9	458.2	-458.2
7F	8F	A	584.3	696.0	55.9	-318.1	318.1	-546.6	546.6
		B	879.9	943.6	31.9	-453.0	453.0	-87.2	87.2
		C	327.2	334.1	3.5	-164.3	164.3	636.3	-636.3
6F	7F	A	1058.9	886.4	-86.3	-486.3	486.3	-825.9	825.9
		B	1343.4	1149.3	-97.0	-623.2	623.2	19.8	-19.8
		C	293.8	314.0	10.1	-151.9	151.9	807.8	-807.8
5F	6F	A	1068.5	933.5	-67.5	-500.5	500.5	-1134.3	1134.3
		B	1390.9	1236.5	-77.2	-656.9	656.9	143.1	-143.1
		C	347.8	352.0	2.1	-175.0	175.0	992.2	-992.2
4F	5F	A	1112.4	1019.4	-46.5	-532.9	532.9	-1453.3	1453.3
		B	1430.6	1278.0	-76.3	-677.2	677.2	262.8	-262.8
		C	368.5	412.2	21.8	-195.2	195.2	1191.2	-1191.2
3F	4F	A	1078.1	995.3	-41.4	-518.4	518.4	-1781.0	1781.0
		B	1494.8	1351.6	-71.6	-711.6	711.6	388.8	-388.8
		C	299.5	346.1	23.3	-161.4	161.4	1392.3	-1392.3
2F	3F	A	1104.0	1196.4	46.2	-575.1	575.1	-2107.9	2107.9
		B	1427.2	1449.4	11.1	-719.2	719.2	519.7	-519.7
		C	333.9	373.1	19.6	-176.8	176.8	1588.1	-1588.1
1F	2F	A	657.0	1989.2	666.1	-581.6	581.6	-2395.4	2395.4
		B	1047.0	2525.3	739.2	-785.1	785.1	625.1	-625.1
		C	265.8	614.0	174.1	-193.4	193.4	1770.0	-1770.0

==========

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-466.4	734.2	607.9	297.1	339.0	0.0	0.0
	B	C	-437.0	125.5	74.2	193.4	106.9	0.0	0.0
11F	A	B	-553.4	586.0	412.0	256.5	261.6	0.0	0.0
	B	C	-227.3	183.8	85.0	125.4	130.4	0.0	0.0
10F	A	B	-565.2	572.7	436.8	266.0	267.2	0.0	0.0
	B	C	-205.9	175.6	99.9	123.5	132.2	0.0	0.0
9F	A	B	-610.3	596.6	402.3	267.6	265.5	0.0	0.0
	B	C	-188.5	185.3	103.7	119.8	135.9	0.0	0.0
8F	A	B	-588.6	602.4	410.2	265.5	267.6	0.0	0.0
	B	C	-208.1	170.9	101.1	124.5	131.2	0.0	0.0
7F	A	B	-586.8	618.5	407.1	265.4	270.3	0.0	0.0
	B	C	-217.5	161.0	101.3	127.2	128.5	0.0	0.0
6F	A	B	-585.3	630.8	401.7	264.3	271.4	0.0	0.0
	B	C	-222.5	154.9	101.8	128.7	127.0	0.0	0.0
5F	A	B	-569.0	636.0	407.3	262.6	273.1	0.0	0.0
	B	C	-236.4	145.5	99.7	132.0	123.8	0.0	0.0
4F	A	B	-590.5	660.7	395.1	265.7	276.7	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-233.1	142.8	102.6	131.9	123.9	0.0	0.0
3F	A	B	-601.9	671.9	383.8	265.8	276.7	0.0	0.0
	B	C	-225.9	147.5	103.9	130.2	125.5	0.0	0.0
2F	A	B	-594.6	683.5	381.6	264.3	278.2	0.0	0.0
	B	C	-228.2	140.4	106.3	131.5	124.2	0.0	0.0
1F	A	B	-372.6	1123.0	904.1	397.7	514.9	0.0	0.0
	B	C	-807.3	58.8	11.0	318.7	110.7	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	304.5	265.5	19.5	-44.5	44.5	0.0	0.0
	B	C	172.0	234.5	-31.3	-56.5	56.5	0.0	0.0
11F	A	B	641.4	552.1	44.7	-93.2	93.2	0.0	0.0
	B	C	409.4	501.3	-45.9	-126.5	126.5	0.0	0.0
10F	A	B	1251.9	1174.1	38.9	-189.5	189.5	0.0	0.0
	B	C	475.5	549.9	-37.2	-142.4	142.4	0.0	0.0
9F	A	B	1565.0	1496.4	34.3	-239.2	239.2	0.0	0.0
	B	C	569.2	578.1	-4.4	-159.4	159.4	0.0	0.0
8F	A	B	1752.6	1663.6	44.5	-266.9	266.9	0.0	0.0
	B	C	657.6	683.1	-12.7	-186.2	186.2	0.0	0.0
7F	A	B	1898.9	1813.1	42.9	-290.0	290.0	0.0	0.0
	B	C	686.6	706.1	-9.7	-193.4	193.4	0.0	0.0
6F	A	B	2010.8	1926.4	42.2	-307.6	307.6	0.0	0.0
	B	C	732.0	737.9	-2.9	-204.2	204.2	0.0	0.0
5F	A	B	2144.1	2040.8	51.7	-326.9	326.9	0.0	0.0
	B	C	789.3	801.7	-6.2	-221.0	221.0	0.0	0.0
4F	A	B	2405.1	2327.5	38.8	-369.7	369.7	0.0	0.0
	B	C	805.8	787.4	9.2	-221.3	221.3	0.0	0.0
3F	A	B	2453.9	2387.6	33.2	-378.2	378.2	0.0	0.0
	B	C	811.5	756.1	27.7	-217.7	217.7	0.0	0.0
2F	A	B	2157.9	2111.1	23.4	-333.5	333.5	0.0	0.0
	B	C	743.5	704.9	19.3	-201.2	201.2	0.0	0.0
1F	A	B	2122.9	1551.6	285.7	-287.1	287.1	0.0	0.0
	B	C	1092.8	632.5	230.1	-239.6	239.6	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-304.5	-265.5	-19.5	44.5	-44.5	0.0	0.0
	B	C	-172.0	-234.5	31.3	56.5	-56.5	0.0	0.0
11F	A	B	-641.4	-552.1	-44.7	93.2	-93.2	0.0	0.0
	B	C	-409.4	-501.3	45.9	126.5	-126.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1251.9	-1174.1	-38.9	189.5	-189.5	0.0	0.0
	B	C	-475.5	-549.9	37.2	142.4	-142.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1565.0	-1496.4	-34.3	239.2	-239.2	0.0	0.0
	B	C	-569.2	-578.1	4.4	159.4	-159.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1752.6	-1663.6	-44.5	266.9	-266.9	0.0	0.0
	B	C	-657.6	-683.1	12.7	186.2	-186.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1898.9	-1813.1	-42.9	290.0	-290.0	0.0	0.0
	B	C	-686.6	-706.1	9.7	193.4	-193.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2010.8	-1926.4	-42.2	307.6	-307.6	0.0	0.0
	B	C	-732.0	-737.9	2.9	204.2	-204.2	0.0	0.0
5F	A	B	-2144.1	-2040.8	-51.7	326.9	-326.9	0.0	0.0
	B	C	-789.3	-801.7	6.2	221.0	-221.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2405.1	-2327.5	-38.8	369.7	-369.7	0.0	0.0
	B	C	-805.8	-787.4	-9.2	221.3	-221.3	0.0	0.0
3F	A	B	-2453.9	-2387.6	-33.2	378.2	-378.2	0.0	0.0
	B	C	-811.5	-756.1	-27.7	217.7	-217.7	0.0	0.0
2F	A	B	-2157.9	-2111.1	-23.4	333.5	-333.5	0.0	0.0
	B	C	-743.5	-704.9	-19.3	201.2	-201.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2122.9	-1551.6	-285.7	287.1	-287.1	0.0	0.0
	B	C	-1092.8	-632.5	-230.1	239.6	-239.6	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	466.4	338.9	-63.8	-201.3	201.3	-410.0	410.0
		B	-297.2	-230.3	33.4	131.9	-131.9	-686.6	686.6
		C	-125.5	-110.0	7.7	58.9	-58.9	-237.9	237.9
10F	11F	A	214.5	178.6	-18.0	-97.1	97.1	-791.7	791.7
		B	-128.3	-105.9	11.2	57.8	-57.8	-1195.8	1195.8
		C	-73.8	-76.6	-1.4	37.1	-37.1	-510.2	510.2
9F	10F	A	386.6	305.6	-40.5	-173.0	173.0	-1182.2	1182.2
		B	-261.0	-207.9	26.5	117.2	-117.2	-1707.4	1707.4
		C	-99.0	-98.4	0.3	49.3	-49.3	-786.6	786.6
8F	9F	A	304.7	275.0	-14.8	-144.9	144.9	-1576.4	1576.4
		B	-200.2	-183.8	8.2	96.0	-96.0	-2215.3	2215.3
		C	-86.9	-88.7	-0.9	43.9	-43.9	-1067.4	1067.4
7F	8F	A	313.6	270.3	-21.7	-145.1	145.1	-1971.2	1971.2
		B	-210.5	-184.0	13.3	98.0	-98.0	-2733.6	2733.6
		C	-82.2	-84.5	-1.2	41.4	-41.4	-1344.7	1344.7
6F	7F	A	316.6	277.7	-19.4	-148.6	148.6	-2362.7	2362.7
		B	-216.9	-194.8	11.1	102.9	-102.9	-3251.0	3251.0
		C	-76.5	-81.3	-2.4	39.5	-39.5	-1620.3	1620.3
5F	6F	A	307.7	280.3	-13.7	-147.0	147.0	-2756.9	2756.9
		B	-213.5	-201.6	5.9	103.8	-103.8	-3775.4	3775.4
		C	-73.6	-77.6	-2.0	37.8	-37.8	-1895.8	1895.8
4F	5F	A	288.7	230.7	-29.0	-129.8	129.8	-3155.5	3155.5
		B	-198.0	-165.8	16.1	91.0	-91.0	-4312.5	4312.5
		C	-67.9	-72.1	-2.1	35.0	-35.0	-2169.5	2169.5
3F	4F	A	359.8	294.7	-32.6	-163.6	163.6	-3562.5	3562.5
		B	-261.8	-231.0	15.4	123.2	-123.2	-4859.0	4859.0
		C	-70.7	-75.6	-2.4	36.6	-36.6	-2445.4	2445.4
2F	3F	A	307.2	265.9	-20.7	-143.3	143.3	-3977.2	3977.2
		B	-214.9	-199.6	7.7	103.6	-103.6	-5412.7	5412.7
		C	-71.9	-81.3	-4.7	38.3	-38.3	-2725.1	2725.1
1F	2F	A	328.7	372.6	22.0	-154.1	154.1	-4402.5	4402.5
		B	-255.7	-315.7	-30.0	125.6	-125.6	-5976.6	5976.6
		C	-59.1	-58.8	0.2	25.9	-25.9	-3016.4	3016.4

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-304.5	-207.0	48.7	127.9	-127.9	40.6	-40.6
		B	-437.4	-359.5	39.0	199.2	-199.2	15.4	-15.4
		C	-234.5	-162.9	35.8	99.4	-99.4	-55.6	55.6
10F	11F	A	-434.4	-431.6	1.4	213.8	-213.8	128.5	-128.5
		B	-602.0	-561.0	20.5	287.2	-287.2	53.3	-53.3
		C	-338.4	-335.2	1.6	166.3	-166.3	-181.2	181.2
9F	10F	A	-820.3	-640.3	90.0	365.1	-365.1	309.5	-309.5
		B	-1088.6	-869.2	109.7	489.4	-489.4	13.8	-13.8
		C	-214.7	-232.8	-9.1	111.9	-111.9	-322.5	322.5
8F	9F	A	-924.8	-761.5	81.6	421.6	-421.6	539.5	-539.5
		B	-1196.5	-1018.4	89.0	553.7	-553.7	-57.8	57.8
		C	-345.3	-326.2	9.6	167.9	-167.9	-480.7	480.7
7F	8F	A	-991.1	-881.5	54.8	465.2	-465.2	798.2	-798.2
		B	-1302.7	-1153.2	74.8	610.2	-610.2	-131.2	131.2
		C	-356.9	-372.1	-7.6	181.1	-181.1	-665.7	665.7
6F	7F	A	-1017.5	-894.0	61.7	477.9	-477.9	1077.1	-1077.1
		B	-1346.6	-1190.5	78.1	634.3	-634.3	-218.6	218.6
		C	-333.9	-353.3	-9.7	171.8	-171.8	-858.0	858.0
5F	6F	A	-1116.9	-973.4	71.8	522.6	-522.6	1375.1	-1375.1
		B	-1467.9	-1308.9	79.5	694.2	-694.2	-314.3	314.3
		C	-384.6	-393.8	-4.6	194.6	-194.6	-1061.2	1061.2
4F	5F	A	-1170.8	-1104.7	33.0	568.9	-568.9	1695.2	-1695.2
		B	-1521.2	-1387.7	66.8	727.2	-727.2	-414.6	414.6
		C	-407.9	-451.2	-21.7	214.8	-214.8	-1281.3	1281.3
3F	4F	A	-1300.4	-1181.0	59.7	620.4	-620.4	2059.4	-2059.4
		B	-1745.6	-1565.5	90.1	827.8	-827.8	-558.6	558.6
		C	-336.2	-384.7	-24.2	180.2	-180.2	-1501.8	1501.8
2F	3F	A	-1272.9	-1354.3	-40.7	656.8	-656.8	2433.9	-2433.9
		B	-1633.5	-1649.0	-7.7	820.6	-820.6	-716.0	716.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-371.4	-414.0	-21.3	196.4	-196.4	-1719.0	1719.0
1F	2F	A	-803.6	-2122.9	-659.7	643.2	-643.2	2766.2	-2766.2
		B	-1205.6	-2644.3	-719.4	846.1	-846.1	-847.1	847.1
		C	-290.9	-632.5	-170.8	202.9	-202.9	-1919.9	1919.9

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	304.5	207.0	-48.7	-127.9	127.9	-40.6	40.6
		B	437.4	359.5	-39.0	-199.2	199.2	-15.4	15.4
		C	234.5	162.9	-35.8	-99.4	99.4	55.6	-55.6
10F	11F	A	434.4	431.6	-1.4	-213.8	213.8	-128.5	128.5
		B	602.0	561.0	-20.5	-287.2	287.2	-53.3	53.3
		C	338.4	335.2	-1.6	-166.3	166.3	181.2	-181.2
9F	10F	A	820.3	640.3	-90.0	-365.1	365.1	-309.5	309.5
		B	1088.6	869.2	-109.7	-489.4	489.4	-13.8	13.8
		C	214.7	232.8	9.1	-111.9	111.9	322.5	-322.5
8F	9F	A	924.8	761.5	-81.6	-421.6	421.6	-539.5	539.5
		B	1196.5	1018.4	-89.0	-553.7	553.7	57.8	-57.8
		C	345.3	326.2	-9.6	-167.9	167.9	480.7	-480.7
7F	8F	A	991.1	881.5	-54.8	-465.2	465.2	-798.2	798.2
		B	1302.7	1153.2	-74.8	-610.2	610.2	131.2	-131.2
		C	356.9	372.1	7.6	-181.1	181.1	665.7	-665.7
6F	7F	A	1017.5	894.0	-61.7	-477.9	477.9	-1077.1	1077.1
		B	1346.6	1190.5	-78.1	-634.3	634.3	218.6	-218.6
		C	333.9	353.3	9.7	-171.8	171.8	858.0	-858.0
5F	6F	A	1116.9	973.4	-71.8	-522.6	522.6	-1375.1	1375.1
		B	1467.9	1308.9	-79.5	-694.2	694.2	314.3	-314.3
		C	384.6	393.8	4.6	-194.6	194.6	1061.2	-1061.2
4F	5F	A	1170.8	1104.7	-33.0	-568.9	568.9	-1695.2	1695.2
		B	1521.2	1387.7	-66.8	-727.2	727.2	414.6	-414.6
		C	407.9	451.2	21.7	-214.8	214.8	1281.3	-1281.3
3F	4F	A	1300.4	1181.0	-59.7	-620.4	620.4	-2059.4	2059.4
		B	1745.6	1565.5	-90.1	-827.8	827.8	558.6	-558.6
		C	336.2	384.7	24.2	-180.2	180.2	1501.8	-1501.8
2F	3F	A	1272.9	1354.3	40.7	-656.8	656.8	-2433.9	2433.9
		B	1633.5	1649.0	7.7	-820.6	820.6	716.0	-716.0
		C	371.4	414.0	21.3	-196.4	196.4	1719.0	-1719.0
1F	2F	A	803.6	2122.9	659.7	-643.2	643.2	-2766.2	2766.2
		B	1205.6	2644.3	719.4	-846.1	846.1	847.1	-847.1
		C	290.9	632.5	170.8	-202.9	202.9	1919.9	-1919.9

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-471.0	729.4	607.9	297.8	338.2	0.0	0.0
	B	C	-444.4	121.2	72.7	195.0	105.2	0.0	0.0
11F	A	B	-557.2	591.6	407.3	256.4	261.7	0.0	0.0
	B	C	-266.3	193.9	102.6	148.7	132.6	0.0	0.0
10F	A	B	-575.8	569.3	433.2	267.1	266.1	0.0	0.0
	B	C	-249.5	186.5	114.7	147.4	133.9	0.0	0.0
9F	A	B	-624.0	588.3	399.6	269.4	263.8	0.0	0.0
	B	C	-233.3	195.3	118.4	143.9	137.4	0.0	0.0
8F	A	B	-600.4	596.7	407.2	266.9	266.3	0.0	0.0
	B	C	-253.4	180.8	115.5	148.7	132.6	0.0	0.0
7F	A	B	-597.8	613.3	404.3	266.6	269.1	0.0	0.0
	B	C	-263.3	170.8	115.6	151.5	129.8	0.0	0.0
6F	A	B	-594.9	626.5	399.1	265.4	270.3	0.0	0.0
	B	C	-267.9	165.3	116.1	152.9	128.4	0.0	0.0
5F	A	B	-576.0	634.7	404.4	263.3	272.4	0.0	0.0
	B	C	-281.1	156.6	113.8	155.9	125.4	0.0	0.0
4F	A	B	-597.2	658.4	392.8	266.5	276.0	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-277.6	154.7	116.5	155.7	125.6	0.0	0.0
3F	A	B	-607.2	669.5	382.3	266.4	276.1	0.0	0.0
	B	C	-268.2	161.8	117.6	153.4	127.9	0.0	0.0
2F	A	B	-595.9	686.2	379.6	264.2	278.3	0.0	0.0
	B	C	-267.4	155.7	121.1	154.1	127.1	0.0	0.0
1F	A	B	-373.6	1118.1	906.1	398.1	514.5	0.0	0.0
	B	C	-812.2	63.3	6.3	318.7	110.7	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	303.2	265.8	18.7	-44.5	44.5	0.0	0.0
	B	C	170.2	234.1	-32.0	-56.2	56.2	0.0	0.0
11F	A	B	637.2	544.8	46.2	-92.3	92.3	0.0	0.0
	B	C	420.7	517.0	-48.2	-130.2	130.2	0.0	0.0
10F	A	B	1243.2	1162.4	40.4	-187.9	187.9	0.0	0.0
	B	C	493.8	571.1	-38.7	-147.9	147.9	0.0	0.0
9F	A	B	1553.8	1482.2	35.8	-237.2	237.2	0.0	0.0
	B	C	594.1	600.8	-3.3	-166.0	166.0	0.0	0.0
8F	A	B	1740.5	1647.7	46.4	-264.7	264.7	0.0	0.0
	B	C	686.4	710.0	-11.8	-194.0	194.0	0.0	0.0
7F	A	B	1886.5	1796.9	44.8	-287.8	287.8	0.0	0.0
	B	C	717.9	734.8	-8.5	-201.8	201.8	0.0	0.0
6F	A	B	1998.3	1909.9	44.2	-305.3	305.3	0.0	0.0
	B	C	766.7	768.6	-1.0	-213.2	213.2	0.0	0.0
5F	A	B	2131.3	2023.0	54.1	-324.5	324.5	0.0	0.0
	B	C	827.0	835.5	-4.2	-230.9	230.9	0.0	0.0
4F	A	B	2391.8	2310.1	40.9	-367.3	367.3	0.0	0.0
	B	C	846.9	822.0	12.4	-231.8	231.8	0.0	0.0
3F	A	B	2441.0	2371.4	34.8	-376.0	376.0	0.0	0.0
	B	C	855.7	790.9	32.4	-228.7	228.7	0.0	0.0
2F	A	B	2146.1	2095.1	25.5	-331.3	331.3	0.0	0.0
	B	C	783.1	735.5	23.8	-210.9	210.9	0.0	0.0
1F	A	B	2113.8	1547.4	283.2	-286.0	286.0	0.0	0.0
	B	C	1096.0	639.8	228.1	-241.1	241.1	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-303.2	-265.8	-18.7	44.5	-44.5	0.0	0.0
	B	C	-170.2	-234.1	32.0	56.2	-56.2	0.0	0.0
11F	A	B	-637.2	-544.8	-46.2	92.3	-92.3	0.0	0.0
	B	C	-420.7	-517.0	48.2	130.2	-130.2	0.0	0.0
10F	A	B	-1243.2	-1162.4	-40.4	187.9	-187.9	0.0	0.0
	B	C	-493.8	-571.1	38.7	147.9	-147.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1553.8	-1482.2	-35.8	237.2	-237.2	0.0	0.0
	B	C	-594.1	-600.8	3.3	166.0	-166.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1740.5	-1647.7	-46.4	264.7	-264.7	0.0	0.0
	B	C	-686.4	-710.0	11.8	194.0	-194.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1886.5	-1796.9	-44.8	287.8	-287.8	0.0	0.0
	B	C	-717.9	-734.8	8.5	201.8	-201.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1998.3	-1909.9	-44.2	305.3	-305.3	0.0	0.0
	B	C	-766.7	-768.6	1.0	213.2	-213.2	0.0	0.0
5F	A	B	-2131.3	-2023.0	-54.1	324.5	-324.5	0.0	0.0
	B	C	-827.0	-835.5	4.2	230.9	-230.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2391.8	-2310.1	-40.9	367.3	-367.3	0.0	0.0
	B	C	-846.9	-822.0	-12.4	231.8	-231.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2441.0	-2371.4	-34.8	376.0	-376.0	0.0	0.0
	B	C	-855.7	-790.9	-32.4	228.7	-228.7	0.0	0.0
2F	A	B	-2146.1	-2095.1	-25.5	331.3	-331.3	0.0	0.0
	B	C	-783.1	-735.5	-23.8	210.9	-210.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2113.8	-1547.4	-283.2	286.0	-286.0	0.0	0.0
	B	C	-1096.0	-639.8	-228.1	241.1	-241.1	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	471.0	341.5	-64.7	-203.1	203.1	-415.6	415.6
		B	-285.0	-215.2	34.9	125.1	-125.1	-689.2	689.2
		C	-121.2	-112.0	4.6	58.3	-58.3	-228.7	228.7
10F	11F	A	215.6	180.4	-17.6	-97.8	97.8	-806.6	806.6
		B	-110.1	-91.2	9.4	49.7	-49.7	-1232.0	1232.0
		C	-81.9	-82.9	-0.5	40.7	-40.7	-536.3	536.3
9F	10F	A	395.4	312.7	-41.3	-177.0	177.0	-1213.7	1213.7
		B	-228.6	-181.5	23.5	102.5	-102.5	-1780.6	1780.6
		C	-103.6	-103.4	0.1	51.7	-51.7	-844.6	844.6
8F	9F	A	311.3	280.8	-15.2	-148.0	148.0	-1626.3	1626.3
		B	-173.4	-159.7	6.9	83.3	-83.3	-2326.1	2326.1
		C	-91.9	-93.8	-0.9	46.4	-46.4	-1157.0	1157.0
7F	8F	A	319.6	275.6	-22.0	-147.9	147.9	-2036.4	2036.4
		B	-183.6	-160.4	11.6	85.5	-85.5	-2879.5	2879.5
		C	-87.0	-89.5	-1.2	43.9	-43.9	-1465.6	1465.6
6F	7F	A	322.2	282.7	-19.8	-151.2	151.2	-2448.9	2448.9
		B	-189.6	-170.7	9.5	90.1	-90.1	-3441.9	3441.9
		C	-81.4	-86.5	-2.6	42.0	-42.0	-1772.5	1772.5
5F	6F	A	312.2	284.2	-14.0	-149.1	149.1	-2861.6	2861.6
		B	-188.0	-178.3	4.8	91.6	-91.6	-4008.9	4008.9
		C	-78.8	-83.2	-2.2	40.5	-40.5	-2079.6	2079.6
4F	5F	A	291.8	233.5	-29.2	-131.3	131.3	-3272.2	3272.2
		B	-175.3	-147.0	14.1	80.6	-80.6	-4582.0	4582.0
		C	-73.4	-77.9	-2.3	37.8	-37.8	-2385.5	2385.5
3F	4F	A	363.8	298.2	-32.8	-165.5	165.5	-3689.1	3689.1
		B	-233.8	-208.3	12.8	110.5	-110.5	-5162.1	5162.1
		C	-76.8	-82.1	-2.7	39.7	-39.7	-2694.2	2694.2
2F	3F	A	309.0	267.1	-20.9	-144.0	144.0	-4109.7	4109.7
		B	-193.0	-178.2	7.4	92.8	-92.8	-5744.6	5744.6
		C	-79.7	-90.5	-5.4	42.5	-42.5	-3008.0	3008.0
1F	2F	A	328.8	373.6	22.4	-154.4	154.4	-4534.1	4534.1
		B	-240.6	-305.8	-32.6	120.1	-120.1	-6331.4	6331.4
		C	-65.2	-63.3	1.0	28.2	-28.2	-3334.8	3334.8

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-303.2	-205.5	48.8	127.2	-127.2	44.8	-44.8
		B	-436.0	-360.5	37.7	199.1	-199.1	10.6	-10.6
		C	-234.1	-168.0	33.1	100.5	-100.5	-55.1	55.1
10F	11F	A	-431.6	-429.3	1.2	212.6	-212.6	137.2	-137.2
		B	-605.0	-563.2	20.9	288.4	-288.4	47.4	-47.4
		C	-349.1	-345.5	1.8	171.5	-171.5	-183.6	183.6
9F	10F	A	-813.9	-635.4	89.3	362.3	-362.3	325.1	-325.1
		B	-1093.0	-874.0	109.5	491.8	-491.8	5.6	-5.6
		C	-225.6	-244.0	-9.2	117.4	-117.4	-329.2	329.2
8F	9F	A	-918.4	-756.2	81.1	418.6	-418.6	562.0	-562.0
		B	-1202.2	-1024.4	88.9	556.7	-556.7	-67.2	67.2
		C	-356.8	-339.2	8.8	174.0	-174.0	-492.7	492.7
7F	8F	A	-984.4	-875.7	54.4	462.1	-462.1	826.4	-826.4
		B	-1309.7	-1159.5	75.1	613.5	-613.5	-139.5	139.5
		C	-370.8	-386.7	-8.0	188.2	-188.2	-684.3	684.3
6F	7F	A	-1010.9	-888.3	61.3	474.8	-474.8	1114.1	-1114.1
		B	-1355.3	-1198.7	78.3	638.5	-638.5	-227.1	227.1
		C	-348.1	-368.6	-10.2	179.2	-179.2	-883.9	883.9
5F	6F	A	-1110.0	-967.4	71.3	519.3	-519.3	1419.3	-1419.3
		B	-1477.8	-1318.8	79.5	699.1	-699.1	-320.5	320.5
		C	-400.0	-411.0	-5.5	202.7	-202.7	-1095.1	1095.1
4F	5F	A	-1163.9	-1098.8	32.5	565.7	-565.7	1743.8	-1743.8
		B	-1531.2	-1395.8	67.7	731.8	-731.8	-415.3	415.3
		C	-424.5	-468.6	-22.0	223.3	-223.3	-1324.3	1324.3
3F	4F	A	-1293.0	-1174.9	59.0	617.0	-617.0	2110.9	-2110.9
		B	-1761.1	-1578.9	91.1	835.0	-835.0	-551.8	551.8
		C	-353.4	-402.3	-24.5	188.9	-188.9	-1554.6	1554.6
2F	3F	A	-1266.1	-1347.5	-40.7	653.4	-653.4	2486.7	-2486.7
		B	-1648.2	-1662.9	-7.4	827.8	-827.8	-699.8	699.8

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-388.6	-433.1	-22.2	205.4	-205.4	-1782.2	1782.2
1F	2F	A	-798.6	-2113.8	-657.6	640.1	-640.1	2817.9	-2817.9
		B	-1215.3	-2643.5	-714.1	848.1	-848.1	-820.6	820.6
		C	-302.4	-639.8	-168.7	207.1	-207.1	-1992.4	1992.4

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	303.2	205.5	-48.8	-127.2	127.2	-44.8	44.8
		B	436.0	360.5	-37.7	-199.1	199.1	-10.6	10.6
		C	234.1	168.0	-33.1	-100.5	100.5	55.1	-55.1
10F	11F	A	431.6	429.3	-1.2	-212.6	212.6	-137.2	137.2
		B	605.0	563.2	-20.9	-288.4	288.4	-47.4	47.4
		C	349.1	345.5	-1.8	-171.5	171.5	183.6	-183.6
9F	10F	A	813.9	635.4	-89.3	-362.3	362.3	-325.1	325.1
		B	1093.0	874.0	-109.5	-491.8	491.8	-5.6	5.6
		C	225.6	244.0	9.2	-117.4	117.4	329.2	-329.2
8F	9F	A	918.4	756.2	-81.1	-418.6	418.6	-562.0	562.0
		B	1202.2	1024.4	-88.9	-556.7	556.7	67.2	-67.2
		C	356.8	339.2	-8.8	-174.0	174.0	492.7	-492.7
7F	8F	A	984.4	875.7	-54.4	-462.1	462.1	-826.4	826.4
		B	1309.7	1159.5	-75.1	-613.5	613.5	139.5	-139.5
		C	370.8	386.7	8.0	-188.2	188.2	684.3	-684.3
6F	7F	A	1010.9	888.3	-61.3	-474.8	474.8	-1114.1	1114.1
		B	1355.3	1198.7	-78.3	-638.5	638.5	227.1	-227.1
		C	348.1	368.6	10.2	-179.2	179.2	883.9	-883.9
5F	6F	A	1110.0	967.4	-71.3	-519.3	519.3	-1419.3	1419.3
		B	1477.8	1318.8	-79.5	-699.1	699.1	320.5	-320.5
		C	400.0	411.0	5.5	-202.7	202.7	1095.1	-1095.1
4F	5F	A	1163.9	1098.8	-32.5	-565.7	565.7	-1743.8	1743.8
		B	1531.2	1395.8	-67.7	-731.8	731.8	415.3	-415.3
		C	424.5	468.6	22.0	-223.3	223.3	1324.3	-1324.3
3F	4F	A	1293.0	1174.9	-59.0	-617.0	617.0	-2110.9	2110.9
		B	1761.1	1578.9	-91.1	-835.0	835.0	551.8	-551.8
		C	353.4	402.3	24.5	-188.9	188.9	1554.6	-1554.6
2F	3F	A	1266.1	1347.5	40.7	-653.4	653.4	-2486.7	2486.7
		B	1648.2	1662.9	7.4	-827.8	827.8	699.8	-699.8
		C	388.6	433.1	22.2	-205.4	205.4	1782.2	-1782.2
1F	2F	A	798.6	2113.8	657.6	-640.1	640.1	-2817.9	2817.9
		B	1215.3	2643.5	714.1	-848.1	848.1	820.6	-820.6
		C	302.4	639.8	168.7	-207.1	207.1	1992.4	-1992.4

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-470.5	726.2	609.9	298.1	338.0	0.0	0.0
	B	C	-425.1	133.2	76.3	190.7	109.6	0.0	0.0
11F	A	B	-558.7	578.3	413.2	257.5	260.6	0.0	0.0
	B	C	-213.5	188.7	77.5	125.0	111.2	0.0	0.0
10F	A	B	-573.5	561.7	438.1	267.5	265.6	0.0	0.0
	B	C	-190.5	179.2	93.7	123.2	113.1	0.0	0.0
9F	A	B	-619.8	585.3	403.2	269.3	263.9	0.0	0.0
	B	C	-173.2	188.8	97.6	119.4	116.8	0.0	0.0
8F	A	B	-597.2	592.0	411.2	267.0	266.2	0.0	0.0
	B	C	-194.0	173.6	94.8	124.4	111.8	0.0	0.0
7F	A	B	-594.8	608.9	408.0	266.7	268.9	0.0	0.0
	B	C	-204.5	162.7	95.0	127.4	108.8	0.0	0.0
6F	A	B	-592.3	622.5	402.4	265.5	270.2	0.0	0.0
	B	C	-211.0	155.3	95.4	129.3	106.9	0.0	0.0
5F	A	B	-574.8	629.1	407.9	263.6	272.1	0.0	0.0
	B	C	-227.0	144.1	93.0	133.1	103.1	0.0	0.0
4F	A	B	-595.7	654.8	395.4	266.6	275.9	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-225.8	139.3	96.0	133.6	102.6	0.0	0.0
3F	A	B	-605.9	667.6	383.9	266.4	276.1	0.0	0.0
	B	C	-221.2	141.7	97.1	132.6	103.6	0.0	0.0
2F	A	B	-596.6	681.3	381.7	264.6	277.8	0.0	0.0
	B	C	-226.0	133.0	99.1	134.5	101.7	0.0	0.0
1F	A	B	-373.5	1122.9	903.7	397.7	514.8	0.0	0.0
	B	C	-807.9	56.3	11.9	319.1	110.3	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	302.0	262.5	19.8	-44.1	44.1	0.0	0.0
	B	C	173.8	235.5	-30.9	-56.9	56.9	0.0	0.0
11F	A	B	636.3	546.2	45.1	-92.4	92.4	0.0	0.0
	B	C	413.0	505.0	-46.0	-127.5	127.5	0.0	0.0
10F	A	B	1239.9	1161.3	39.3	-187.6	187.6	0.0	0.0
	B	C	479.4	553.3	-37.0	-143.4	143.4	0.0	0.0
9F	A	B	1548.8	1479.8	34.5	-236.6	236.6	0.0	0.0
	B	C	572.8	580.7	-3.9	-160.2	160.2	0.0	0.0
8F	A	B	1734.8	1645.4	44.7	-264.1	264.1	0.0	0.0
	B	C	660.9	685.4	-12.2	-187.0	187.0	0.0	0.0
7F	A	B	1880.3	1794.2	43.1	-287.1	287.1	0.0	0.0
	B	C	689.9	708.3	-9.2	-194.2	194.2	0.0	0.0
6F	A	B	1992.0	1907.2	42.4	-304.6	304.6	0.0	0.0
	B	C	735.2	740.0	-2.4	-204.9	204.9	0.0	0.0
5F	A	B	2124.8	2021.0	51.9	-323.9	323.9	0.0	0.0
	B	C	792.2	803.6	-5.7	-221.6	221.6	0.0	0.0
4F	A	B	2383.9	2306.0	39.0	-366.4	366.4	0.0	0.0
	B	C	808.8	789.2	9.8	-221.9	221.9	0.0	0.0
3F	A	B	2432.9	2366.4	33.3	-374.9	374.9	0.0	0.0
	B	C	814.6	757.8	28.4	-218.4	218.4	0.0	0.0
2F	A	B	2139.4	2092.1	23.7	-330.6	330.6	0.0	0.0
	B	C	745.7	705.7	20.0	-201.6	201.6	0.0	0.0
1F	A	B	2105.4	1539.3	283.1	-284.7	284.7	0.0	0.0
	B	C	1085.3	629.2	228.0	-238.1	238.1	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-302.0	-262.5	-19.8	44.1	-44.1	0.0	0.0
	B	C	-173.8	-235.5	30.9	56.9	-56.9	0.0	0.0
11F	A	B	-636.3	-546.2	-45.1	92.4	-92.4	0.0	0.0
	B	C	-413.0	-505.0	46.0	127.5	-127.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1239.9	-1161.3	-39.3	187.6	-187.6	0.0	0.0
	B	C	-479.4	-553.3	37.0	143.4	-143.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1548.8	-1479.8	-34.5	236.6	-236.6	0.0	0.0
	B	C	-572.8	-580.7	3.9	160.2	-160.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1734.8	-1645.4	-44.7	264.1	-264.1	0.0	0.0
	B	C	-660.9	-685.4	12.2	187.0	-187.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1880.3	-1794.2	-43.1	287.1	-287.1	0.0	0.0
	B	C	-689.9	-708.3	9.2	194.2	-194.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1992.0	-1907.2	-42.4	304.6	-304.6	0.0	0.0
	B	C	-735.2	-740.0	2.4	204.9	-204.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2124.8	-2021.0	-51.9	323.9	-323.9	0.0	0.0
	B	C	-792.2	-803.6	5.7	221.6	-221.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2383.9	-2306.0	-39.0	366.4	-366.4	0.0	0.0
	B	C	-808.8	-789.2	-9.8	221.9	-221.9	0.0	0.0
3F	A	B	-2432.9	-2366.4	-33.3	374.9	-374.9	0.0	0.0
	B	C	-814.6	-757.8	-28.4	218.4	-218.4	0.0	0.0
2F	A	B	-2139.4	-2092.1	-23.7	330.6	-330.6	0.0	0.0
	B	C	-745.7	-705.7	-20.0	201.6	-201.6	0.0	0.0
1F	A	B	-2105.4	-1539.3	-283.1	284.7	-284.7	0.0	0.0
	B	C	-1085.3	-629.2	-228.0	238.1	-238.1	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	470.5	342.2	-64.2	-203.2	203.2	-415.8	415.8
		B	-301.1	-233.6	33.7	133.7	-133.7	-688.1	688.1
		C	-133.2	-114.0	9.6	61.8	-61.8	-244.7	244.7
10F	11F	A	216.5	180.6	-18.0	-98.1	98.1	-808.0	808.0
		B	-131.1	-107.9	11.6	59.0	-59.0	-1210.3	1210.3
		C	-74.7	-78.1	-1.7	37.7	-37.7	-509.0	509.0
9F	10F	A	392.9	310.6	-41.2	-175.9	175.9	-1215.5	1215.5
		B	-263.4	-209.8	26.8	118.3	-118.3	-1740.6	1740.6
		C	-101.1	-100.4	0.4	50.4	-50.4	-780.3	780.3
8F	9F	A	309.2	279.3	-15.0	-147.1	147.1	-1628.1	1628.1
		B	-202.3	-185.4	8.4	96.9	-96.9	-2268.4	2268.4
		C	-88.5	-90.2	-0.8	44.7	-44.7	-1056.4	1056.4
7F	8F	A	317.9	274.3	-21.8	-147.1	147.1	-2038.3	2038.3
		B	-212.6	-185.4	13.6	98.9	-98.9	-2803.3	2803.3
		C	-83.4	-85.5	-1.0	42.0	-42.0	-1327.3	1327.3
6F	7F	A	320.5	281.4	-19.5	-150.5	150.5	-2450.9	2450.9
		B	-219.0	-196.3	11.4	103.8	-103.8	-3346.8	3346.8
		C	-77.2	-81.7	-2.3	39.7	-39.7	-1594.9	1594.9
5F	6F	A	311.0	283.6	-13.7	-148.6	148.6	-2863.7	2863.7
		B	-215.2	-202.7	6.2	104.5	-104.5	-3894.9	3894.9
		C	-73.6	-77.2	-1.8	37.7	-37.7	-1860.2	1860.2
4F	5F	A	291.2	233.1	-29.1	-131.1	131.1	-3274.7	3274.7
		B	-199.3	-166.4	16.5	91.4	-91.4	-4448.7	4448.7
		C	-66.9	-70.7	-1.9	34.4	-34.4	-2121.1	2121.1
3F	4F	A	362.6	297.5	-32.6	-165.0	165.0	-3691.7	3691.7
		B	-262.6	-230.8	15.9	123.4	-123.4	-5009.7	5009.7
		C	-68.7	-73.1	-2.2	35.4	-35.4	-2381.6	2381.6
2F	3F	A	308.4	267.7	-20.3	-144.0	144.0	-4112.4	4112.4
		B	-215.6	-199.2	8.2	103.7	-103.7	-5573.7	5573.7
		C	-68.6	-76.9	-4.1	36.4	-36.4	-2643.0	2643.0
1F	2F	A	328.9	373.5	22.3	-154.4	154.4	-4537.3	4537.3
		B	-256.1	-315.0	-29.5	125.5	-125.5	-6141.7	6141.7
		C	-56.1	-56.3	-0.1	24.7	-24.7	-2911.7	2911.7

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-302.0	-205.2	48.4	126.8	-126.8	44.3	-44.3
		B	-436.3	-359.0	38.6	198.8	-198.8	12.4	-12.4
		C	-235.5	-165.0	35.3	100.1	-100.1	-56.5	56.5
10F	11F	A	-431.2	-428.8	1.2	212.3	-212.3	136.6	-136.6
		B	-600.2	-559.2	20.5	286.3	-286.3	47.4	-47.4
		C	-340.0	-337.0	1.5	167.2	-167.2	-183.8	183.8
9F	10F	A	-811.1	-633.5	88.8	361.2	-361.2	324.0	-324.0
		B	-1081.5	-864.1	108.7	486.4	-486.4	2.9	-2.9
		C	-216.3	-234.6	-9.2	112.7	-112.7	-327.0	327.0
8F	9F	A	-915.2	-753.8	80.7	417.3	-417.3	560.1	-560.1
		B	-1188.5	-1012.1	88.2	550.1	-550.1	-73.5	73.5
		C	-346.1	-327.5	9.3	168.4	-168.4	-487.1	487.1
7F	8F	A	-981.1	-872.8	54.2	460.6	-460.6	823.7	-823.7
		B	-1294.2	-1145.8	74.2	606.2	-606.2	-150.6	150.6
		C	-357.9	-373.2	-7.7	181.6	-181.6	-673.9	673.9
6F	7F	A	-1007.6	-885.5	61.0	473.3	-473.3	1110.7	-1110.7
		B	-1338.2	-1183.4	77.4	630.4	-630.4	-243.8	243.8
		C	-335.1	-354.6	-9.8	172.4	-172.4	-868.0	868.0
5F	6F	A	-1106.5	-964.6	70.9	517.8	-517.8	1415.1	-1415.1
		B	-1459.0	-1301.4	78.8	690.1	-690.1	-343.6	343.6
		C	-385.4	-395.0	-4.8	195.1	-195.1	-1072.9	1072.9
4F	5F	A	-1160.2	-1095.4	32.4	563.9	-563.9	1738.9	-1738.9
		B	-1511.9	-1379.4	66.3	722.8	-722.8	-446.0	446.0
		C	-408.6	-451.8	-21.6	215.1	-215.1	-1294.7	1294.7
3F	4F	A	-1288.6	-1171.0	58.8	614.9	-614.9	2105.1	-2105.1
		B	-1735.4	-1556.8	89.3	823.0	-823.0	-590.5	590.5
		C	-337.3	-385.6	-24.1	180.7	-180.7	-1516.7	1516.7
2F	3F	A	-1261.9	-1343.6	-40.9	651.4	-651.4	2479.9	-2479.9
		B	-1624.1	-1640.2	-8.0	816.1	-816.1	-747.1	747.1

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-372.2	-414.9	-21.4	196.8	-196.8	-1735.2	1735.2
1F	2F	A	-795.8	-2105.4	-654.8	637.6	-637.6	2810.4	-2810.4
		B	-1197.6	-2624.6	-713.5	840.0	-840.0	-876.1	876.1
		C	-290.8	-629.2	-169.2	202.2	-202.2	-1937.0	1937.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	302.0	205.2	-48.4	-126.8	126.8	-44.3	44.3
		B	436.3	359.0	-38.6	-198.8	198.8	-12.4	12.4
		C	235.5	165.0	-35.3	-100.1	100.1	56.5	-56.5
10F	11F	A	431.2	428.8	-1.2	-212.3	212.3	-136.6	136.6
		B	600.2	559.2	-20.5	-286.3	286.3	-47.4	47.4
		C	340.0	337.0	-1.5	-167.2	167.2	183.8	-183.8
9F	10F	A	811.1	633.5	-88.8	-361.2	361.2	-324.0	324.0
		B	1081.5	864.1	-108.7	-486.4	486.4	-2.9	2.9
		C	216.3	234.6	9.2	-112.7	112.7	327.0	-327.0
8F	9F	A	915.2	753.8	-80.7	-417.3	417.3	-560.1	560.1
		B	1188.5	1012.1	-88.2	-550.1	550.1	73.5	-73.5
		C	346.1	327.5	-9.3	-168.4	168.4	487.1	-487.1
7F	8F	A	981.1	872.8	-54.2	-460.6	460.6	-823.7	823.7
		B	1294.2	1145.8	-74.2	-606.2	606.2	150.6	-150.6
		C	357.9	373.2	7.7	-181.6	181.6	673.9	-673.9
6F	7F	A	1007.6	885.5	-61.0	-473.3	473.3	-1110.7	1110.7
		B	1338.2	1183.4	-77.4	-630.4	630.4	243.8	-243.8
		C	335.1	354.6	9.8	-172.4	172.4	868.0	-868.0
5F	6F	A	1106.5	964.6	-70.9	-517.8	517.8	-1415.1	1415.1
		B	1459.0	1301.4	-78.8	-690.1	690.1	343.6	-343.6
		C	385.4	395.0	4.8	-195.1	195.1	1072.9	-1072.9
4F	5F	A	1160.2	1095.4	-32.4	-563.9	563.9	-1738.9	1738.9
		B	1511.9	1379.4	-66.3	-722.8	722.8	446.0	-446.0
		C	408.6	451.8	21.6	-215.1	215.1	1294.7	-1294.7
3F	4F	A	1288.6	1171.0	-58.8	-614.9	614.9	-2105.1	2105.1
		B	1735.4	1556.8	-89.3	-823.0	823.0	590.5	-590.5
		C	337.3	385.6	24.1	-180.7	180.7	1516.7	-1516.7
2F	3F	A	1261.9	1343.6	40.9	-651.4	651.4	-2479.9	2479.9
		B	1624.1	1640.2	8.0	-816.1	816.1	747.1	-747.1
		C	372.2	414.9	21.4	-196.8	196.8	1735.2	-1735.2
1F	2F	A	795.8	2105.4	654.8	-637.6	637.6	-2810.4	2810.4
		B	1197.6	2624.6	713.5	-840.0	840.0	876.1	-876.1
		C	290.8	629.2	169.2	-202.2	202.2	1937.0	-1937.0

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-467.8	727.7	610.4	297.7	338.3	0.0	0.0
	B	C	-414.0	139.7	78.6	188.2	112.0	0.0	0.0
11F	A	B	-557.3	569.7	418.2	258.1	260.0	0.0	0.0
	B	C	-170.9	179.9	61.1	101.0	109.6	0.0	0.0
10F	A	B	-566.6	560.9	442.0	267.0	266.1	0.0	0.0
	B	C	-143.9	169.7	79.7	98.7	111.9	0.0	0.0
9F	A	B	-610.6	588.9	406.0	268.3	264.9	0.0	0.0
	B	C	-126.1	179.9	83.5	94.8	115.8	0.0	0.0
8F	A	B	-589.5	593.4	414.3	266.3	266.9	0.0	0.0
	B	C	-146.4	164.7	80.9	99.8	110.9	0.0	0.0
7F	A	B	-587.5	610.1	411.0	266.1	269.6	0.0	0.0
	B	C	-156.5	153.9	81.3	102.7	108.0	0.0	0.0
6F	A	B	-586.1	623.2	405.2	264.9	270.7	0.0	0.0
	B	C	-163.8	145.8	81.7	104.8	105.9	0.0	0.0
5F	A	B	-570.5	627.5	410.9	263.4	272.3	0.0	0.0
	B	C	-180.7	133.5	79.4	108.8	101.8	0.0	0.0
4F	A	B	-591.5	654.4	397.7	266.3	276.1	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-180.3	127.6	82.5	109.6	101.0	0.0	0.0
3F	A	B	-602.6	667.9	385.4	266.1	276.3	0.0	0.0
	B	C	-178.4	127.1	83.7	109.4	101.2	0.0	0.0
2F	A	B	-596.3	677.4	383.8	264.9	277.6	0.0	0.0
	B	C	-186.4	117.1	84.7	111.9	98.7	0.0	0.0
1F	A	B	-373.2	1127.5	901.6	397.4	515.2	0.0	0.0
	B	C	-803.4	51.4	16.6	319.1	110.3	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	303.2	261.2	21.0	-44.1	44.1	0.0	0.0
	B	C	177.2	236.9	-29.9	-57.5	57.5	0.0	0.0
11F	A	B	639.8	553.2	43.3	-93.2	93.2	0.0	0.0
	B	C	400.2	487.0	-43.4	-123.2	123.2	0.0	0.0
10F	A	B	1244.1	1169.0	37.5	-188.5	188.5	0.0	0.0
	B	C	457.7	527.8	-35.1	-136.9	136.9	0.0	0.0
9F	A	B	1552.3	1487.1	32.6	-237.5	237.5	0.0	0.0
	B	C	542.7	552.6	-4.9	-152.1	152.1	0.0	0.0
8F	A	B	1737.1	1652.4	42.3	-264.8	264.8	0.0	0.0
	B	C	625.1	651.1	-13.0	-177.3	177.3	0.0	0.0
7F	A	B	1881.9	1800.5	40.7	-287.7	287.7	0.0	0.0
	B	C	651.0	671.6	-10.3	-183.7	183.7	0.0	0.0
6F	A	B	1992.6	1912.8	39.9	-305.1	305.1	0.0	0.0
	B	C	692.2	700.7	-4.3	-193.5	193.5	0.0	0.0
5F	A	B	2124.3	2026.6	48.8	-324.3	324.3	0.0	0.0
	B	C	744.9	760.0	-7.6	-209.0	209.0	0.0	0.0
4F	A	B	2381.4	2308.5	36.5	-366.4	366.4	0.0	0.0
	B	C	757.6	744.6	6.5	-208.6	208.6	0.0	0.0
3F	A	B	2429.0	2366.5	31.2	-374.6	374.6	0.0	0.0
	B	C	759.8	712.9	23.4	-204.5	204.5	0.0	0.0
2F	A	B	2135.3	2092.9	21.2	-330.3	330.3	0.0	0.0
	B	C	696.1	665.4	15.3	-189.1	189.1	0.0	0.0
1F	A	B	2097.5	1530.7	283.4	-283.5	283.5	0.0	0.0
	B	C	1072.4	615.5	228.4	-234.4	234.4	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-303.2	-261.2	-21.0	44.1	-44.1	0.0	0.0
	B	C	-177.2	-236.9	29.9	57.5	-57.5	0.0	0.0
11F	A	B	-639.8	-553.2	-43.3	93.2	-93.2	0.0	0.0
	B	C	-400.2	-487.0	43.4	123.2	-123.2	0.0	0.0
10F	A	B	-1244.1	-1169.0	-37.5	188.5	-188.5	0.0	0.0
	B	C	-457.7	-527.8	35.1	136.9	-136.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1552.3	-1487.1	-32.6	237.5	-237.5	0.0	0.0
	B	C	-542.7	-552.6	4.9	152.1	-152.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1737.1	-1652.4	-42.3	264.8	-264.8	0.0	0.0
	B	C	-625.1	-651.1	13.0	177.3	-177.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1881.9	-1800.5	-40.7	287.7	-287.7	0.0	0.0
	B	C	-651.0	-671.6	10.3	183.7	-183.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1992.6	-1912.8	-39.9	305.1	-305.1	0.0	0.0
	B	C	-692.2	-700.7	4.3	193.5	-193.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2124.3	-2026.6	-48.8	324.3	-324.3	0.0	0.0
	B	C	-744.9	-760.0	7.6	209.0	-209.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2381.4	-2308.5	-36.5	366.4	-366.4	0.0	0.0
	B	C	-757.6	-744.6	-6.5	208.6	-208.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2429.0	-2366.5	-31.2	374.6	-374.6	0.0	0.0
	B	C	-759.8	-712.9	-23.4	204.5	-204.5	0.0	0.0
2F	A	B	-2135.3	-2092.9	-21.2	330.3	-330.3	0.0	0.0
	B	C	-696.1	-665.4	-15.3	189.1	-189.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2097.5	-1530.7	-283.4	283.5	-283.5	0.0	0.0
	B	C	-1072.4	-615.5	-228.4	234.4	-234.4	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	467.8	341.1	-63.3	-202.2	202.2	-410.7	410.7
		B	-313.7	-249.0	32.4	140.7	-140.7	-682.3	682.3
		C	-139.7	-112.9	13.4	63.2	-63.2	-248.2	248.2
10F	11F	A	216.2	179.5	-18.3	-97.7	97.7	-794.1	794.1
		B	-149.8	-122.7	13.6	67.3	-67.3	-1168.3	1168.3
		C	-67.0	-72.5	-2.7	34.4	-34.4	-471.6	471.6
9F	10F	A	387.1	305.9	-40.6	-173.2	173.2	-1185.7	1185.7
		B	-294.3	-235.0	29.7	132.3	-132.3	-1658.0	1658.0
		C	-97.2	-96.0	0.6	48.3	-48.3	-701.0	701.0
8F	9F	A	304.7	275.6	-14.6	-145.1	145.1	-1580.7	1580.7
		B	-227.9	-208.3	9.8	109.0	-109.0	-2144.7	2144.7
		C	-84.0	-85.6	-0.8	42.4	-42.4	-935.4	935.4
7F	8F	A	313.9	271.0	-21.5	-145.3	145.3	-1976.4	1976.4
		B	-238.7	-208.0	15.4	111.0	-111.0	-2641.5	2641.5
		C	-79.1	-81.0	-0.9	39.8	-39.8	-1165.5	1165.5
6F	7F	A	316.5	278.1	-19.2	-148.7	148.7	-2369.1	2369.1
		B	-245.6	-219.5	13.1	116.3	-116.3	-3139.1	3139.1
		C	-73.0	-77.0	-2.0	37.5	-37.5	-1393.2	1393.2
5F	6F	A	307.9	281.3	-13.3	-147.3	147.3	-2764.3	2764.3
		B	-240.0	-225.1	7.4	116.3	-116.3	-3643.7	3643.7
		C	-68.8	-71.8	-1.5	35.2	-35.2	-1619.4	1619.4
4F	5F	A	289.1	231.5	-28.8	-130.2	130.2	-3163.9	3163.9
		B	-221.7	-184.4	18.6	101.5	-101.5	-4160.7	4160.7
		C	-61.7	-65.0	-1.7	31.7	-31.7	-1842.1	1842.1
3F	4F	A	359.9	295.6	-32.1	-163.9	163.9	-3571.8	3571.8
		B	-289.6	-252.2	18.7	135.5	-135.5	-4687.7	4687.7
		C	-62.6	-66.4	-1.9	32.3	-32.3	-2065.3	2065.3
2F	3F	A	307.0	267.6	-19.7	-143.6	143.6	-3987.1	3987.1
		B	-237.3	-219.6	8.9	114.2	-114.2	-5222.7	5222.7
		C	-60.7	-67.3	-3.3	32.0	-32.0	-2289.7	2289.7
1F	2F	A	328.7	373.2	22.3	-154.3	154.3	-4413.0	4413.0
		B	-271.4	-324.1	-26.4	130.9	-130.9	-5767.8	5767.8
		C	-49.8	-51.4	-0.8	22.2	-22.2	-2523.2	2523.2

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-303.2	-207.0	48.1	127.5	-127.5	40.6	-40.6
		B	-438.4	-358.2	40.1	199.1	-199.1	17.1	-17.1
		C	-236.9	-160.1	38.4	99.3	-99.3	-57.6	57.6
10F	11F	A	-432.8	-430.2	1.3	213.1	-213.1	128.8	-128.8
		B	-595.1	-555.4	19.9	284.1	-284.1	52.2	-52.2
		C	-326.9	-324.8	1.0	160.9	-160.9	-180.8	180.8
9F	10F	A	-813.8	-636.0	88.9	362.5	-362.5	309.1	-309.1
		B	-1071.3	-855.0	108.2	481.6	-481.6	9.0	-9.0
		C	-203.0	-221.3	-9.1	106.1	-106.1	-317.6	317.6
8F	9F	A	-916.3	-755.2	80.6	417.9	-417.9	537.5	-537.5
		B	-1174.8	-999.5	87.6	543.6	-543.6	-67.0	67.0
		C	-331.3	-311.1	10.1	160.6	-160.6	-469.6	469.6
7F	8F	A	-982.0	-873.5	54.2	461.0	-461.0	793.9	-793.9
		B	-1278.0	-1131.4	73.3	598.6	-598.6	-146.1	146.1
		C	-340.0	-354.5	-7.3	172.6	-172.6	-646.8	646.8
6F	7F	A	-1008.4	-886.2	61.1	473.6	-473.6	1068.4	-1068.4
		B	-1320.1	-1166.8	76.6	621.7	-621.7	-238.4	238.4
		C	-317.1	-335.3	-9.1	163.1	-163.1	-830.3	830.3
5F	6F	A	-1106.4	-964.9	70.8	517.8	-517.8	1361.3	-1361.3
		B	-1438.2	-1281.8	78.2	680.0	-680.0	-339.6	339.6
		C	-365.5	-373.1	-3.8	184.6	-184.6	-1023.5	1023.5
4F	5F	A	-1159.4	-1094.2	32.6	563.4	-563.4	1675.6	-1675.6
		B	-1489.7	-1360.6	64.6	712.6	-712.6	-446.5	446.5
		C	-386.9	-429.1	-21.1	204.0	-204.0	-1232.3	1232.3
3F	4F	A	-1287.2	-1169.5	58.9	614.2	-614.2	2032.8	-2032.8
		B	-1705.5	-1530.9	87.3	809.1	-809.1	-596.7	596.7
		C	-315.5	-363.0	-23.7	169.6	-169.6	-1440.7	1440.7
2F	3F	A	-1259.5	-1341.4	-40.9	650.2	-650.2	2399.8	-2399.8
		B	-1595.4	-1612.8	-8.7	802.0	-802.0	-760.6	760.6

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-350.0	-390.3	-20.2	185.1	-185.1	-1645.0	1645.0
1F	2F	A	-793.9	-2097.5	-651.8	635.5	-635.5	2725.0	-2725.0
		B	-1176.2	-2603.1	-713.5	830.6	-830.6	-897.9	897.9
		C	-275.2	-615.5	-170.2	195.8	-195.8	-1833.9	1833.9

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	303.2	207.0	-48.1	-127.5	127.5	-40.6	40.6
		B	438.4	358.2	-40.1	-199.1	199.1	-17.1	17.1
		C	236.9	160.1	-38.4	-99.3	99.3	57.6	-57.6
10F	11F	A	432.8	430.2	-1.3	-213.1	213.1	-128.8	128.8
		B	595.1	555.4	-19.9	-284.1	284.1	-52.2	52.2
		C	326.9	324.8	-1.0	-160.9	160.9	180.8	-180.8
9F	10F	A	813.8	636.0	-88.9	-362.5	362.5	-309.1	309.1
		B	1071.3	855.0	-108.2	-481.6	481.6	-9.0	9.0
		C	203.0	221.3	9.1	-106.1	106.1	317.6	-317.6
8F	9F	A	916.3	755.2	-80.6	-417.9	417.9	-537.5	537.5
		B	1174.8	999.5	-87.6	-543.6	543.6	67.0	-67.0
		C	331.3	311.1	-10.1	-160.6	160.6	469.6	-469.6
7F	8F	A	982.0	873.5	-54.2	-461.0	461.0	-793.9	793.9
		B	1278.0	1131.4	-73.3	-598.6	598.6	146.1	-146.1
		C	340.0	354.5	7.3	-172.6	172.6	646.8	-646.8
6F	7F	A	1008.4	886.2	-61.1	-473.6	473.6	-1068.4	1068.4
		B	1320.1	1166.8	-76.6	-621.7	621.7	238.4	-238.4
		C	317.1	335.3	9.1	-163.1	163.1	830.3	-830.3
5F	6F	A	1106.4	964.9	-70.8	-517.8	517.8	-1361.3	1361.3
		B	1438.2	1281.8	-78.2	-680.0	680.0	339.6	-339.6
		C	365.5	373.1	3.8	-184.6	184.6	1023.5	-1023.5
4F	5F	A	1159.4	1094.2	-32.6	-563.4	563.4	-1675.6	1675.6
		B	1489.7	1360.6	-64.6	-712.6	712.6	446.5	-446.5
		C	386.9	429.1	21.1	-204.0	204.0	1232.3	-1232.3
3F	4F	A	1287.2	1169.5	-58.9	-614.2	614.2	-2032.8	2032.8
		B	1705.5	1530.9	-87.3	-809.1	809.1	596.7	-596.7
		C	315.5	363.0	23.7	-169.6	169.6	1440.7	-1440.7
2F	3F	A	1259.5	1341.4	40.9	-650.2	650.2	-2399.8	2399.8
		B	1595.4	1612.8	8.7	-802.0	802.0	760.6	-760.6
		C	350.0	390.3	20.2	-185.1	185.1	1645.0	-1645.0
1F	2F	A	793.9	2097.5	651.8	-635.5	635.5	-2725.0	2725.0
		B	1176.2	2603.1	713.5	-830.6	830.6	897.9	-897.9
		C	275.2	615.5	170.2	-195.8	195.8	1833.9	-1833.9

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-316.6	458.2	375.9	197.7	219.8	0.0	0.0
	B	C	-232.6	112.5	54.0	118.9	85.5	0.0	0.0
11F	A	B	-440.0	463.9	329.2	218.4	222.1	0.0	0.0
	B	C	-146.0	161.0	61.0	98.1	117.3	0.0	0.0
10F	A	B	-471.4	477.9	306.5	219.7	220.7	0.0	0.0
	B	C	-133.0	154.4	70.9	97.2	118.2	0.0	0.0
9F	A	B	-494.4	490.0	288.9	220.6	219.9	0.0	0.0
	B	C	-112.6	165.1	75.7	92.9	122.5	0.0	0.0
8F	A	B	-481.6	491.6	294.5	219.5	221.0	0.0	0.0
	B	C	-130.1	153.2	72.9	97.0	118.4	0.0	0.0
7F	A	B	-472.9	494.6	325.3	227.3	230.6	0.0	0.0
	B	C	-129.4	148.1	75.8	97.6	117.8	0.0	0.0
6F	A	B	-472.5	506.1	319.7	226.3	231.6	0.0	0.0
	B	C	-134.2	142.3	76.3	99.1	116.3	0.0	0.0
5F	A	B	-460.4	509.0	324.3	225.2	232.8	0.0	0.0
	B	C	-148.1	131.9	74.5	102.4	113.0	0.0	0.0
4F	A	B	-477.1	528.2	306.4	225.0	232.9	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-148.8	126.6	76.8	103.3	112.1	0.0	0.0
3F	A	B	-485.4	536.7	298.0	224.9	233.0	0.0	0.0
	B	C	-148.1	126.1	77.4	103.2	112.2	0.0	0.0
2F	A	B	-495.3	564.8	308.5	232.7	243.6	0.0	0.0
	B	C	-163.8	120.2	81.8	111.4	114.4	0.0	0.0
1F	A	B	-300.4	861.2	644.9	309.3	396.9	0.0	0.0
	B	C	-588.4	53.0	27.8	252.0	103.3	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	304.7	268.9	17.9	-44.8	44.8	0.0	0.0
	B	C	161.0	218.9	-29.0	-52.8	52.8	0.0	0.0
11F	A	B	600.3	531.2	34.5	-88.4	88.4	0.0	0.0
	B	C	369.5	451.3	-40.9	-114.0	114.0	0.0	0.0
10F	A	B	718.3	670.6	23.8	-108.5	108.5	0.0	0.0
	B	C	470.0	503.2	-16.6	-135.2	135.2	0.0	0.0
9F	A	B	799.5	768.0	15.7	-122.5	122.5	0.0	0.0
	B	C	532.6	523.0	4.8	-146.6	146.6	0.0	0.0
8F	A	B	943.8	892.5	25.6	-143.5	143.5	0.0	0.0
	B	C	631.4	620.8	5.3	-173.9	173.9	0.0	0.0
7F	A	B	1726.1	1662.7	31.7	-264.8	264.8	0.0	0.0
	B	C	587.9	618.7	-15.4	-167.6	167.6	0.0	0.0
6F	A	B	1922.1	1851.9	35.1	-294.8	294.8	0.0	0.0
	B	C	646.8	651.7	-2.5	-180.3	180.3	0.0	0.0
5F	A	B	2010.1	1927.6	41.3	-307.6	307.6	0.0	0.0
	B	C	693.8	708.9	-7.5	-194.8	194.8	0.0	0.0
4F	A	B	2059.5	2002.9	28.3	-317.4	317.4	0.0	0.0
	B	C	720.5	699.5	10.5	-197.2	197.2	0.0	0.0
3F	A	B	2060.6	2012.9	23.8	-318.2	318.2	0.0	0.0
	B	C	715.1	668.0	23.6	-192.1	192.1	0.0	0.0
2F	A	B	1817.3	1787.9	14.7	-281.7	281.7	0.0	0.0
	B	C	660.2	626.8	16.7	-178.7	178.7	0.0	0.0
1F	A	B	1949.0	1428.5	260.3	-263.9	263.9	0.0	0.0
	B	C	1046.0	601.7	222.1	-228.8	228.8	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-304.7	-268.9	-17.9	44.8	-44.8	0.0	0.0
	B	C	-161.0	-218.9	29.0	52.8	-52.8	0.0	0.0
11F	A	B	-600.3	-531.2	-34.5	88.4	-88.4	0.0	0.0
	B	C	-369.5	-451.3	40.9	114.0	-114.0	0.0	0.0
10F	A	B	-718.3	-670.6	-23.8	108.5	-108.5	0.0	0.0
	B	C	-470.0	-503.2	16.6	135.2	-135.2	0.0	0.0
9F	A	B	-799.5	-768.0	-15.7	122.5	-122.5	0.0	0.0
	B	C	-532.6	-523.0	-4.8	146.6	-146.6	0.0	0.0
8F	A	B	-943.8	-892.5	-25.6	143.5	-143.5	0.0	0.0
	B	C	-631.4	-620.8	-5.3	173.9	-173.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1726.1	-1662.7	-31.7	264.8	-264.8	0.0	0.0
	B	C	-587.9	-618.7	15.4	167.6	-167.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1922.1	-1851.9	-35.1	294.8	-294.8	0.0	0.0
	B	C	-646.8	-651.7	2.5	180.3	-180.3	0.0	0.0
5F	A	B	-2010.1	-1927.6	-41.3	307.6	-307.6	0.0	0.0
	B	C	-693.8	-708.9	7.5	194.8	-194.8	0.0	0.0
4F	A	B	-2059.5	-2002.9	-28.3	317.4	-317.4	0.0	0.0
	B	C	-720.5	-699.5	-10.5	197.2	-197.2	0.0	0.0
3F	A	B	-2060.6	-2012.9	-23.8	318.2	-318.2	0.0	0.0
	B	C	-715.1	-668.0	-23.6	192.1	-192.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1817.3	-1787.9	-14.7	281.7	-281.7	0.0	0.0
	B	C	-660.2	-626.8	-16.7	178.7	-178.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1949.0	-1428.5	-260.3	263.9	-263.9	0.0	0.0
	B	C	-1046.0	-601.7	-222.1	228.8	-228.8	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	316.6	246.0	-35.3	-140.7	140.7	-264.5	264.5
		B	-225.6	-188.6	18.5	103.6	-103.6	-426.0	426.0
		C	-112.5	-97.6	7.5	52.5	-52.5	-155.1	155.1
10F	11F	A	194.0	166.4	-13.8	-89.0	89.0	-567.0	567.0
		B	-129.2	-110.9	9.1	59.3	-59.3	-835.1	835.1
		C	-63.4	-66.5	-1.5	32.1	-32.1	-344.0	344.0
9F	10F	A	305.1	258.3	-23.4	-140.8	140.8	-883.1	883.1
		B	-234.0	-200.8	16.6	108.7	-108.7	-1254.8	1254.8
		C	-87.9	-87.6	0.1	43.9	-43.9	-536.7	536.7
8F	9F	A	236.0	242.1	3.1	-119.5	119.5	-1206.5	1206.5
		B	-176.6	-181.5	-2.5	89.5	-89.5	-1676.6	1676.6
		C	-77.5	-78.9	-0.7	39.1	-39.1	-735.8	735.8
7F	8F	A	239.5	214.7	-12.4	-112.8	112.8	-1526.4	1526.4
		B	-179.9	-163.7	8.1	85.4	-85.4	-2100.2	2100.2
		C	-74.3	-77.1	-1.4	37.6	-37.6	-929.7	929.7
6F	7F	A	258.3	224.2	-17.1	-120.6	120.6	-1868.3	1868.3
		B	-201.4	-177.9	11.8	94.8	-94.8	-2549.9	2549.9
		C	-71.0	-74.9	-2.0	36.5	-36.5	-1122.2	1122.2
5F	6F	A	248.3	225.4	-11.4	-118.4	118.4	-2209.4	2209.4
		B	-194.0	-181.8	6.1	94.0	-94.0	-3001.6	3001.6
		C	-67.4	-70.7	-1.7	34.5	-34.5	-1312.0	1312.0
4F	5F	A	235.0	186.9	-24.1	-105.5	105.5	-2543.5	2543.5
		B	-179.1	-148.1	15.5	81.8	-81.8	-3450.6	3450.6
		C	-61.3	-64.6	-1.7	31.5	-31.5	-1497.2	1497.2
3F	4F	A	290.2	234.1	-28.0	-131.1	131.1	-2878.8	2878.8
		B	-231.3	-200.7	15.3	108.0	-108.0	-3901.4	3901.4
		C	-62.0	-65.3	-1.7	31.8	-31.8	-1680.8	1680.8
2F	3F	A	251.3	222.5	-14.4	-118.4	118.4	-3214.2	3214.2
		B	-187.9	-175.1	6.4	90.8	-90.8	-4351.5	4351.5
		C	-60.8	-68.6	-3.9	32.4	-32.4	-1863.9	1863.9
1F	2F	A	272.8	300.4	13.8	-126.0	126.0	-3554.2	3554.2
		B	-225.9	-272.8	-23.5	109.6	-109.6	-4813.0	4813.0
		C	-51.6	-53.0	-0.7	23.0	-23.0	-2052.0	2052.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-304.7	-211.3	46.7	129.0	-129.0	48.2	-48.2
		B	-429.8	-348.9	40.5	194.7	-194.7	5.0	-5.0
		C	-218.9	-141.2	38.9	90.0	-90.0	-53.5	53.5
10F	11F	A	-389.0	-353.0	18.0	183.2	-183.2	141.8	-141.8
		B	-551.8	-493.7	29.1	258.2	-258.2	26.1	-26.1
		C	-310.1	-312.2	-1.0	153.7	-153.7	-168.7	168.7
9F	10F	A	-365.3	-317.0	24.1	170.6	-170.6	259.3	-259.3
		B	-646.9	-560.8	43.1	301.9	-301.9	45.1	-45.1
		C	-191.0	-206.5	-7.7	99.4	-99.4	-305.5	305.5
8F	9F	A	-482.5	-369.4	56.5	213.0	-213.0	392.1	-392.1
		B	-739.9	-658.2	40.8	349.5	-349.5	60.5	-60.5
		C	-316.5	-298.6	9.0	153.8	-153.8	-454.0	454.0
7F	8F	A	-574.4	-684.6	-55.1	312.8	-312.8	545.4	-545.4
		B	-865.7	-928.7	-31.5	445.8	-445.8	82.9	-82.9
		C	-322.2	-329.2	-3.5	161.8	-161.8	-629.9	629.9
6F	7F	A	-1041.6	-872.2	84.7	478.4	-478.4	824.5	-824.5
		B	-1321.9	-1131.3	95.3	613.3	-613.3	-25.4	25.4
		C	-289.5	-309.5	-10.0	149.7	-149.7	-799.5	799.5
5F	6F	A	-1049.9	-918.0	66.0	492.0	-492.0	1132.8	-1132.8
		B	-1367.4	-1216.3	75.6	645.9	-645.9	-150.0	150.0
		C	-342.2	-346.7	-2.2	172.2	-172.2	-981.8	981.8
4F	5F	A	-1092.1	-1001.6	45.3	523.4	-523.4	1451.7	-1451.7
		B	-1405.1	-1255.9	74.6	665.3	-665.3	-271.0	271.0
		C	-362.2	-405.3	-21.5	191.9	-191.9	-1178.6	1178.6
3F	4F	A	-1057.9	-977.8	40.1	508.9	-508.9	1779.6	-1779.6
		B	-1467.5	-1327.8	69.8	698.8	-698.8	-398.8	398.8
		C	-294.2	-340.2	-23.0	158.6	-158.6	-1377.5	1377.5
2F	3F	A	-1082.8	-1175.4	-46.3	564.5	-564.5	2107.0	-2107.0
		B	-1400.2	-1423.7	-11.8	706.0	-706.0	-531.4	531.4

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-327.8	-366.5	-19.4	173.6	-173.6	-1571.1	1571.1
1F	2F	A	-642.0	-1949.0	-653.5	569.5	-569.5	2394.9	-2394.9
		B	-1024.4	-2474.4	-725.0	769.0	-769.0	-638.7	638.7
		C	-260.2	-601.7	-170.7	189.4	-189.4	-1751.1	1751.1

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	304.7	211.3	-46.7	-129.0	129.0	-48.2	48.2
		B	429.8	348.9	-40.5	-194.7	194.7	-5.0	5.0
		C	218.9	141.2	-38.9	-90.0	90.0	53.5	-53.5
10F	11F	A	389.0	353.0	-18.0	-183.2	183.2	-141.8	141.8
		B	551.8	493.7	-29.1	-258.2	258.2	-26.1	26.1
		C	310.1	312.2	1.0	-153.7	153.7	168.7	-168.7
9F	10F	A	365.3	317.0	-24.1	-170.6	170.6	-259.3	259.3
		B	646.9	560.8	-43.1	-301.9	301.9	-45.1	45.1
		C	191.0	206.5	7.7	-99.4	99.4	305.5	-305.5
8F	9F	A	482.5	369.4	-56.5	-213.0	213.0	-392.1	392.1
		B	739.9	658.2	-40.8	-349.5	349.5	-60.5	60.5
		C	316.5	298.6	-9.0	-153.8	153.8	454.0	-454.0
7F	8F	A	574.4	684.6	55.1	-312.8	312.8	-545.4	545.4
		B	865.7	928.7	31.5	-445.8	445.8	-82.9	82.9
		C	322.2	329.2	3.5	-161.8	161.8	629.9	-629.9
6F	7F	A	1041.6	872.2	-84.7	-478.4	478.4	-824.5	824.5
		B	1321.9	1131.3	-95.3	-613.3	613.3	25.4	-25.4
		C	289.5	309.5	10.0	-149.7	149.7	799.5	-799.5
5F	6F	A	1049.9	918.0	-66.0	-492.0	492.0	-1132.8	1132.8
		B	1367.4	1216.3	-75.6	-645.9	645.9	150.0	-150.0
		C	342.2	346.7	2.2	-172.2	172.2	981.8	-981.8
4F	5F	A	1092.1	1001.6	-45.3	-523.4	523.4	-1451.7	1451.7
		B	1405.1	1255.9	-74.6	-665.3	665.3	271.0	-271.0
		C	362.2	405.3	21.5	-191.9	191.9	1178.6	-1178.6
3F	4F	A	1057.9	977.8	-40.1	-508.9	508.9	-1779.6	1779.6
		B	1467.5	1327.8	-69.8	-698.8	698.8	398.8	-398.8
		C	294.2	340.2	23.0	-158.6	158.6	1377.5	-1377.5
2F	3F	A	1082.8	1175.4	46.3	-564.5	564.5	-2107.0	2107.0
		B	1400.2	1423.7	11.8	-706.0	706.0	531.4	-531.4
		C	327.8	366.5	19.4	-173.6	173.6	1571.1	-1571.1
1F	2F	A	642.0	1949.0	653.5	-569.5	569.5	-2394.9	2394.9
		B	1024.4	2474.4	725.0	-769.0	769.0	638.7	-638.7
		C	260.2	601.7	170.7	-189.4	189.4	1751.1	-1751.1

==========

A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)

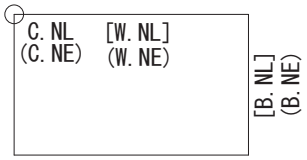

長期　　重心計算用軸力(固定荷重＋地震用積載荷重時)

C.NL　：柱軸力　(kN)　(C.NE)　：柱軸力　(kN)
W.NL　：壁柱軸力　(kN)　(W.NE)　：壁柱軸力　(kN)
B.NL　：ブレース鉛直力　(kN)　(B.NE)　：ブレース鉛直力　(kN)

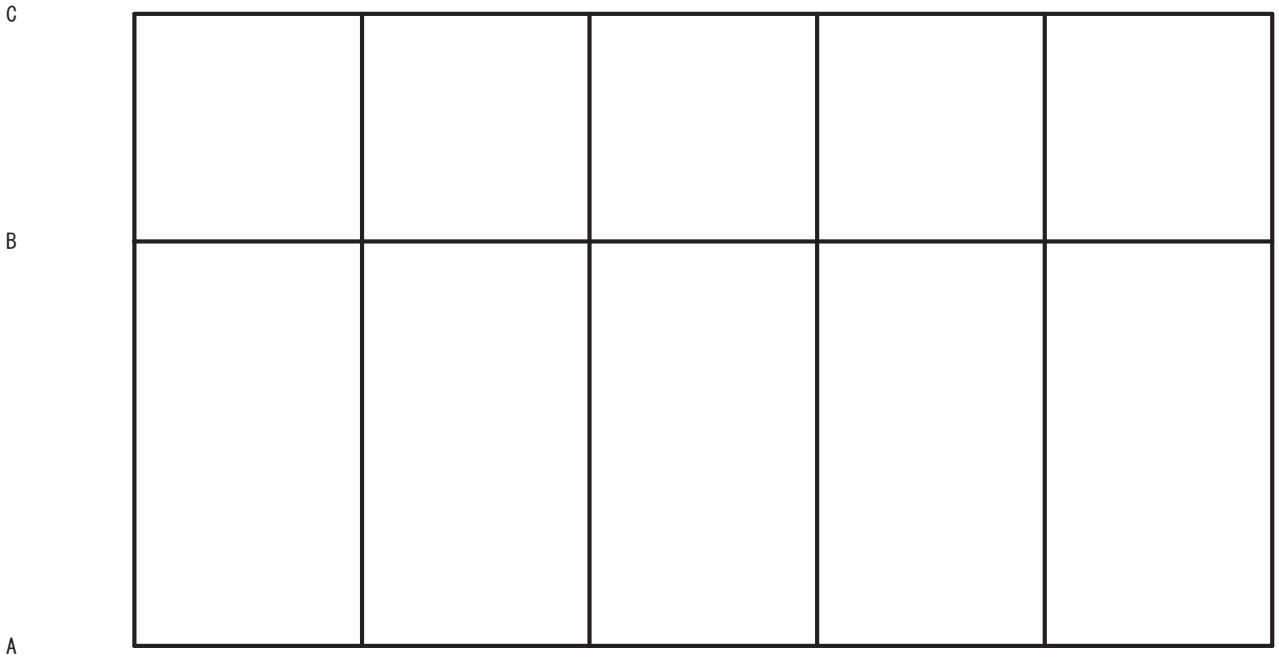

12F 階 (S=1/239)

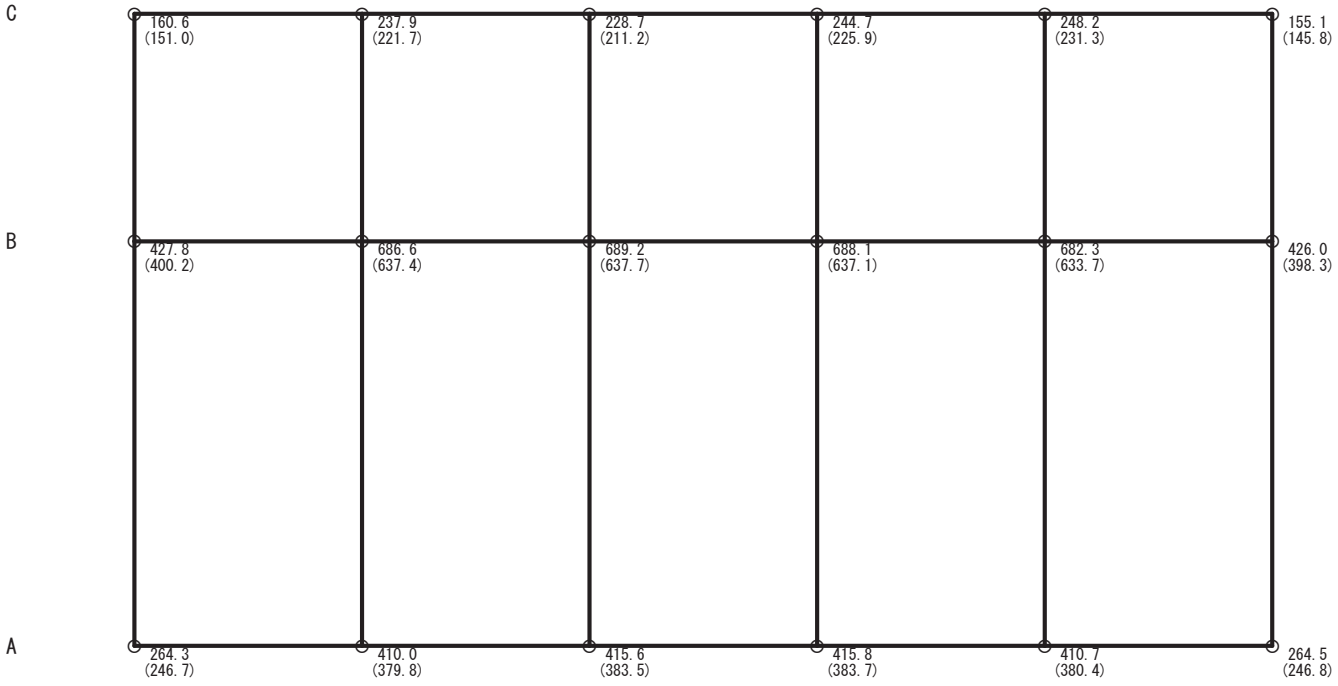

11F 階 (S=1/239)

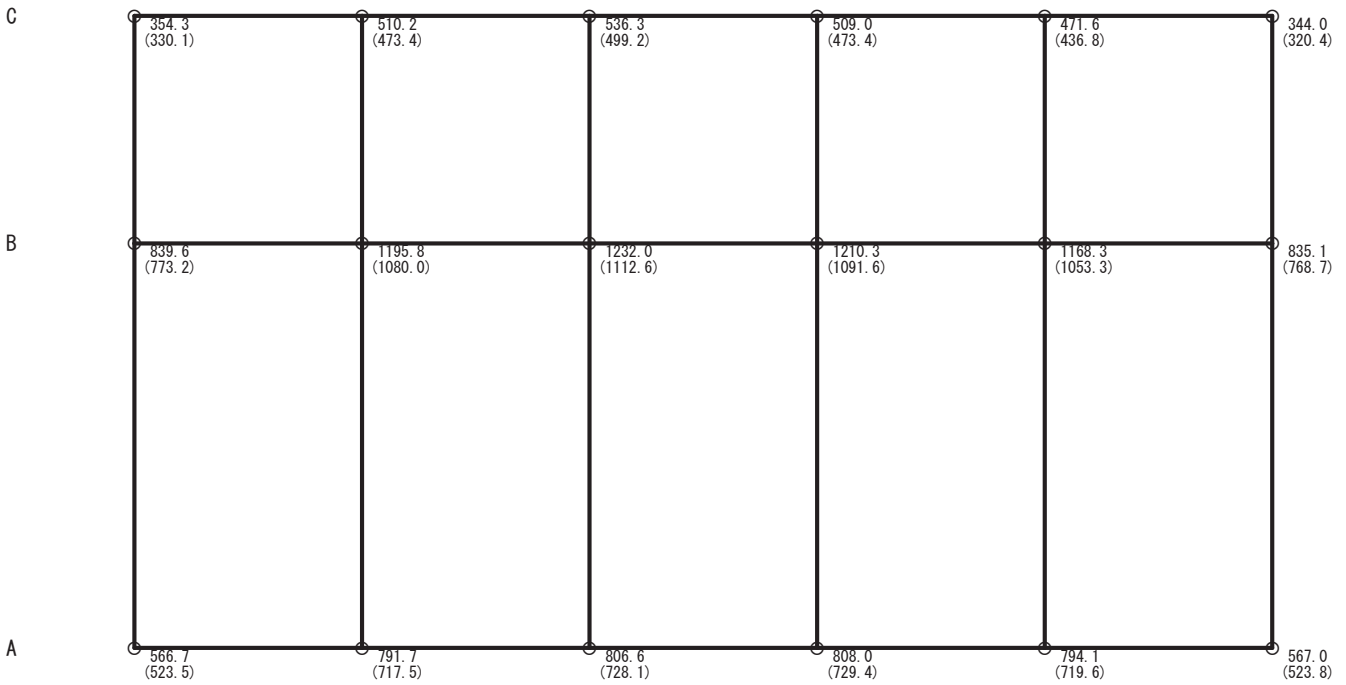

10F 階 (S=1/239)

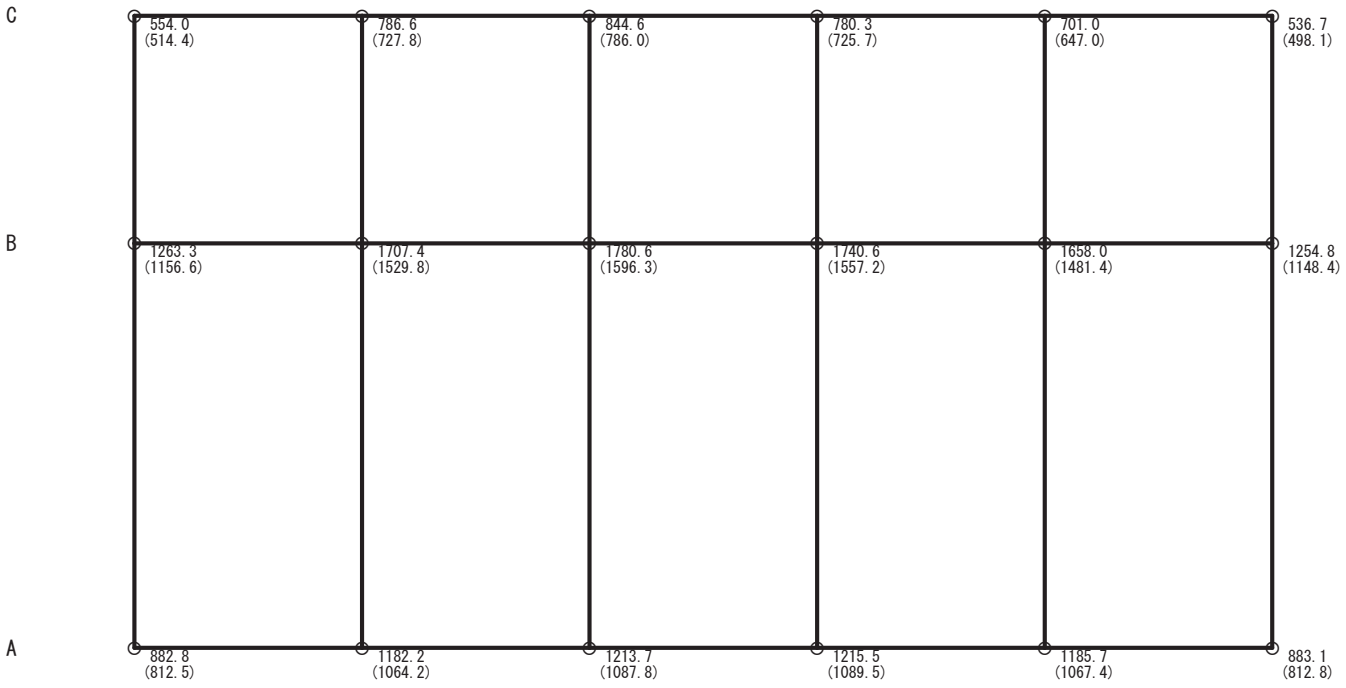

9F 階 (S=1/239)

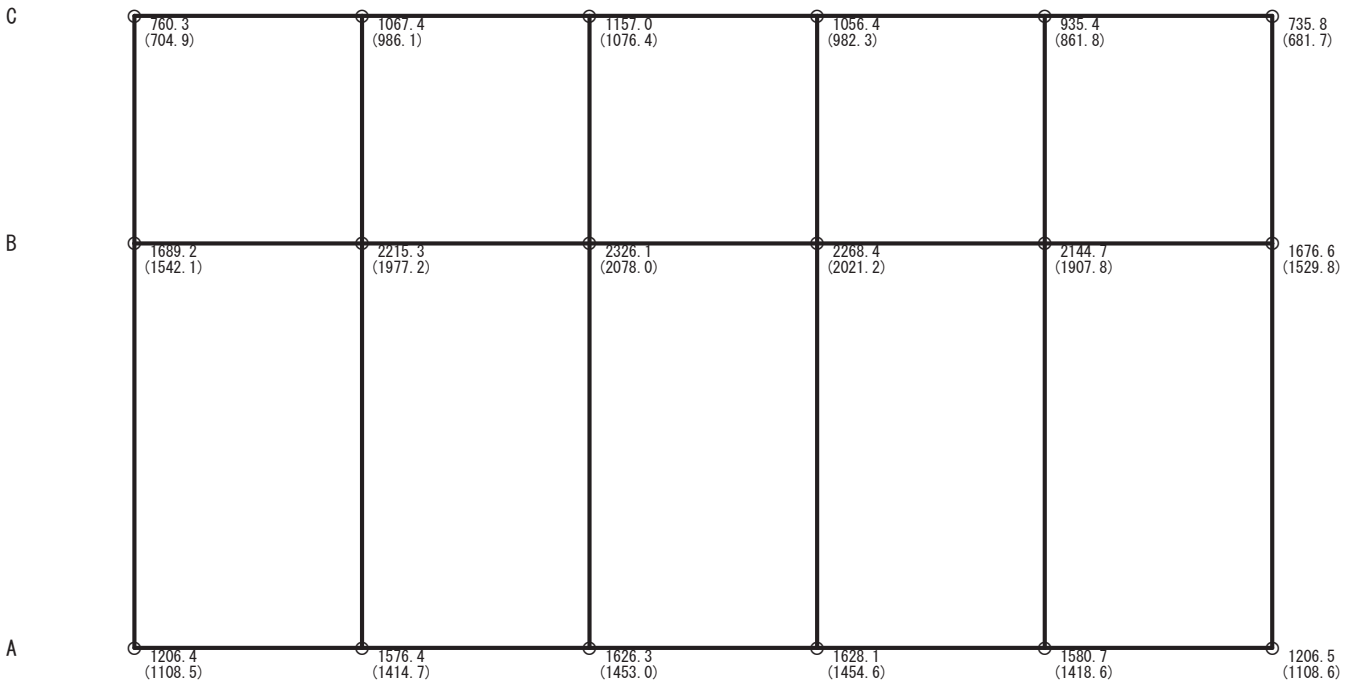

8F 階 (S=1/239)

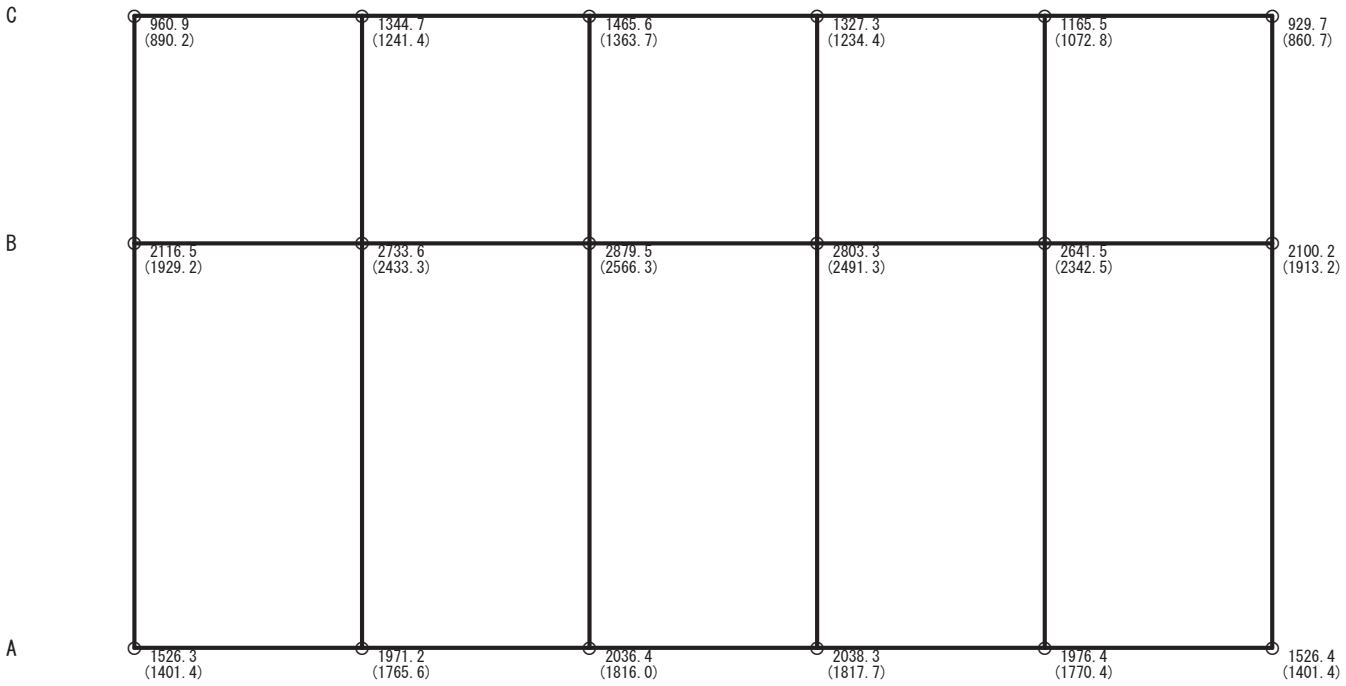

7F 階 (S=1/239)

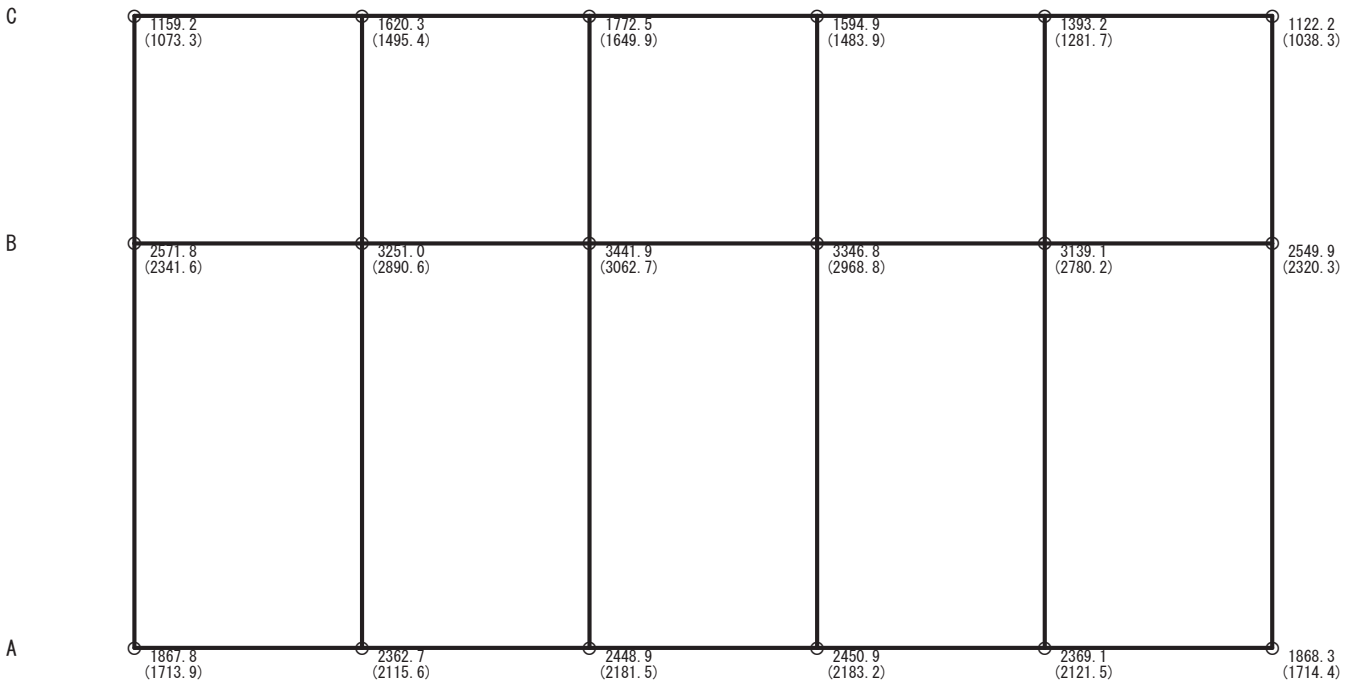

6F 階 (S=1/239)

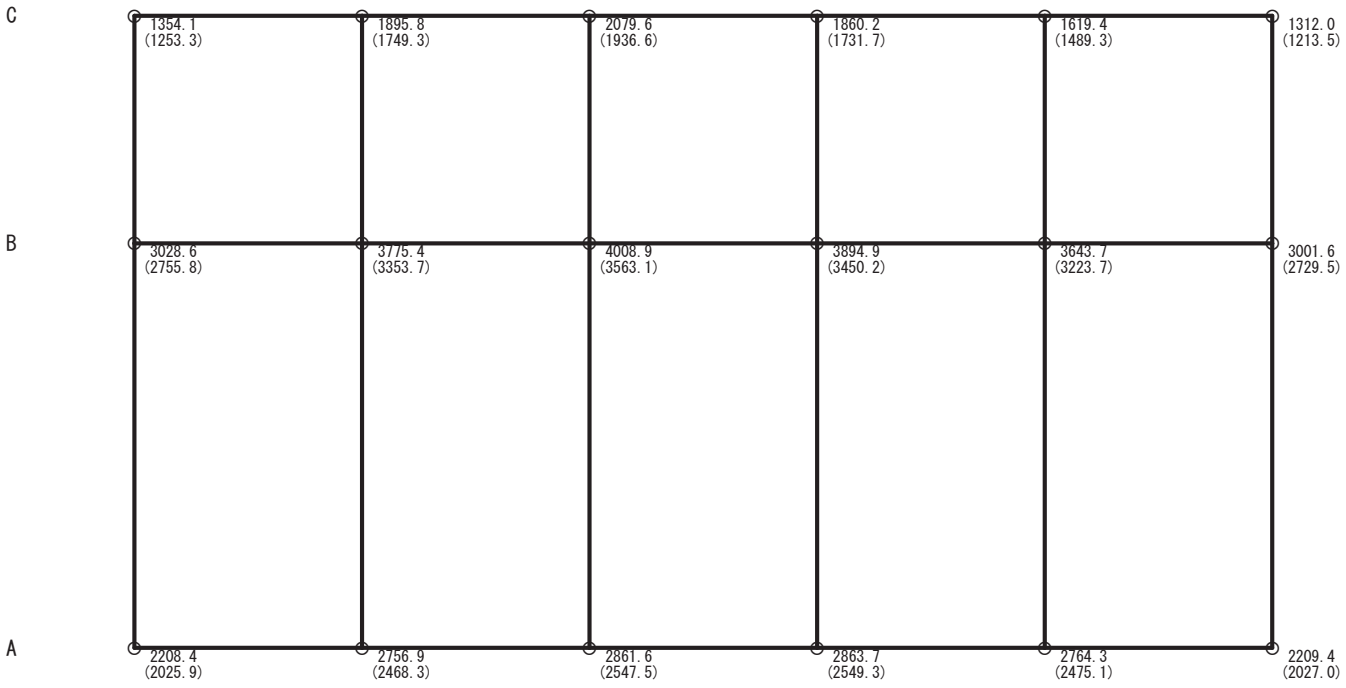

5F 階 (S=1/239)

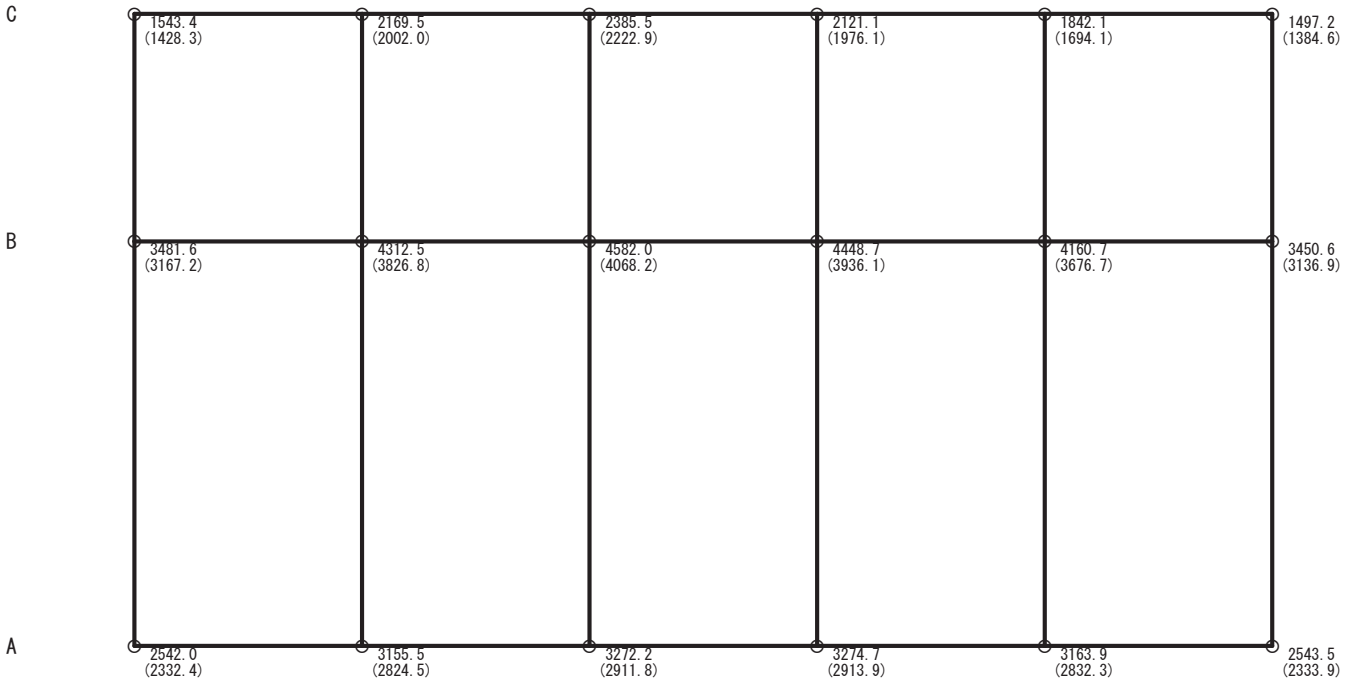

4F 階 (S=1/239)

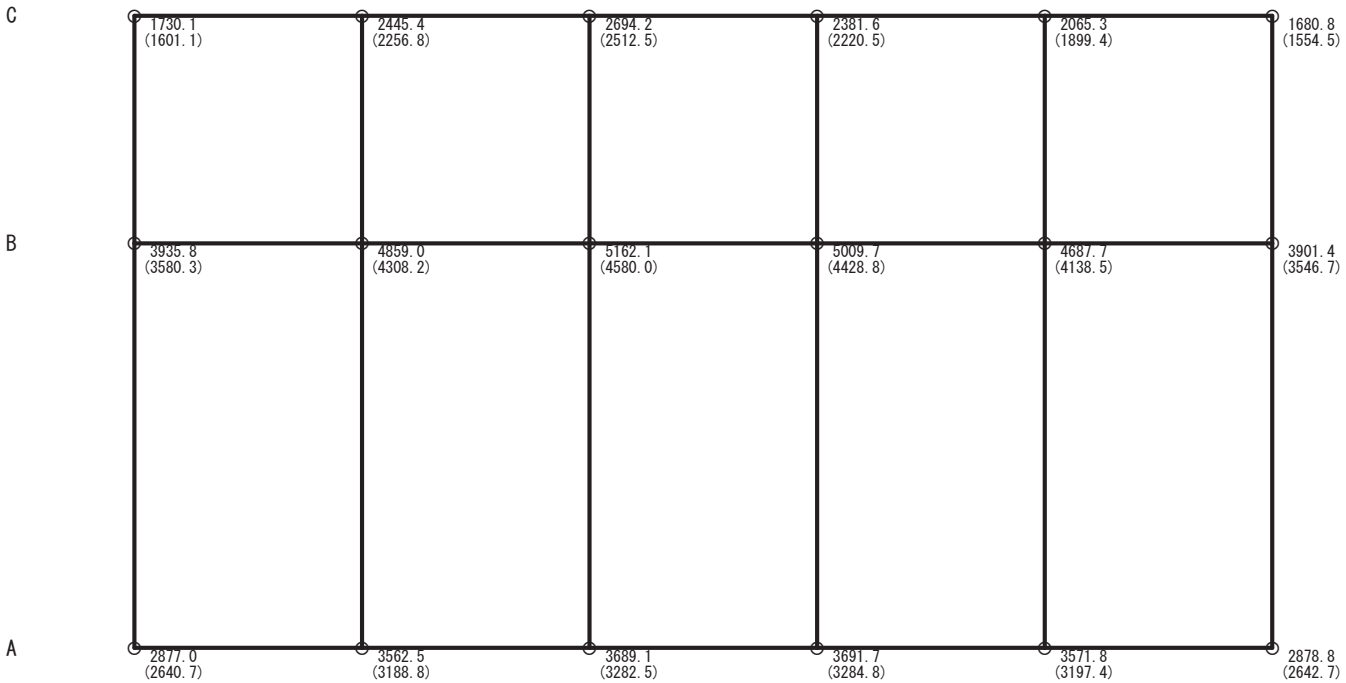

3F 階 (S=1/239)

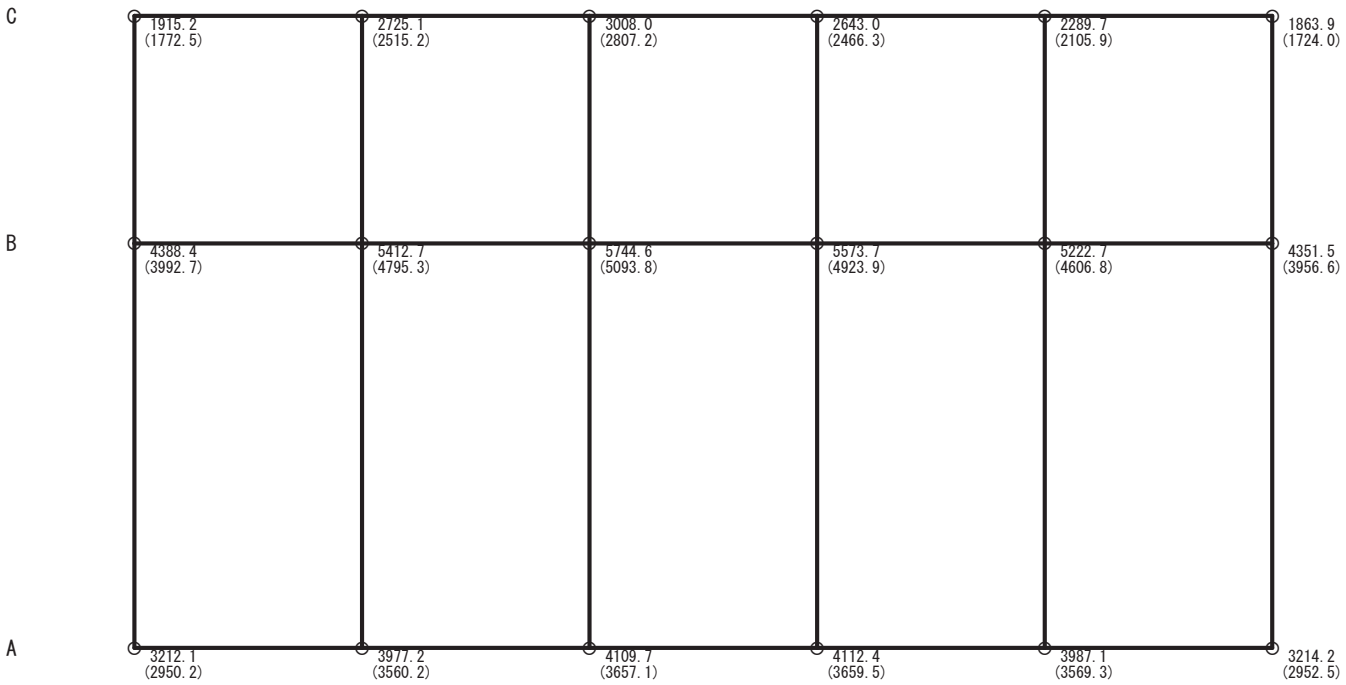

2F 階 (S=1/239)

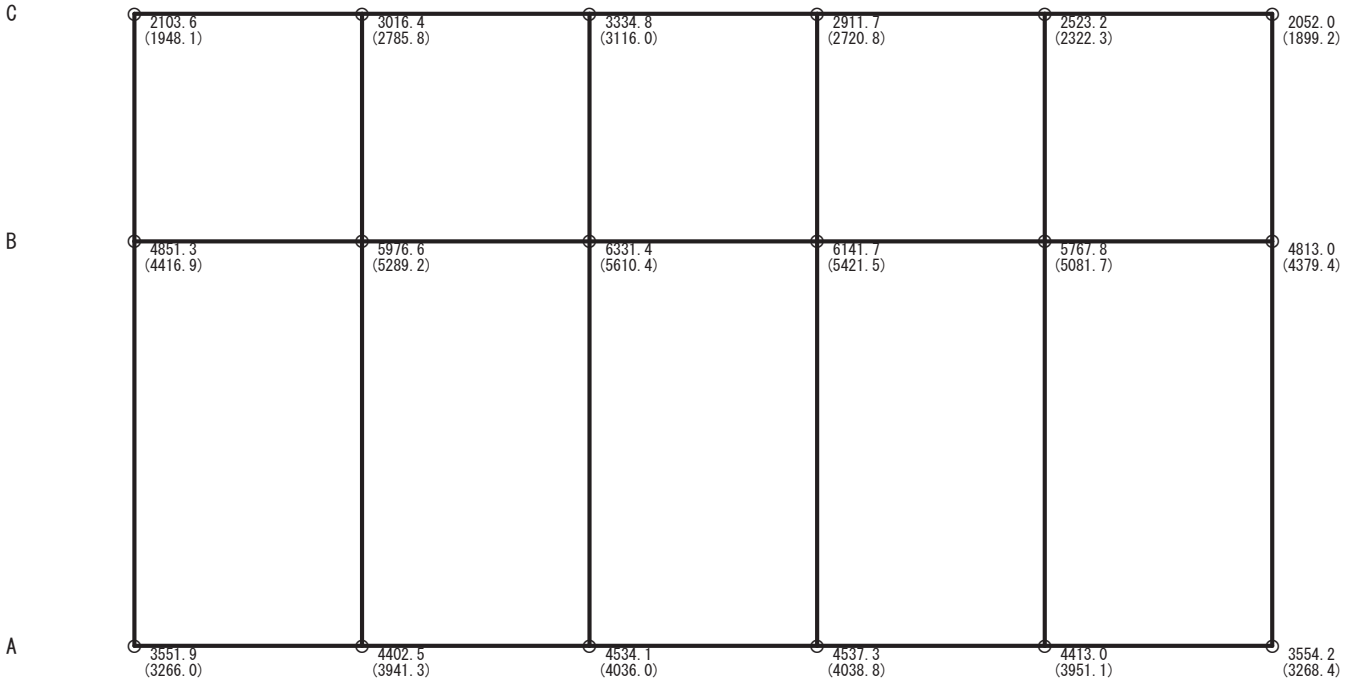

1F 階 (S=1/239)

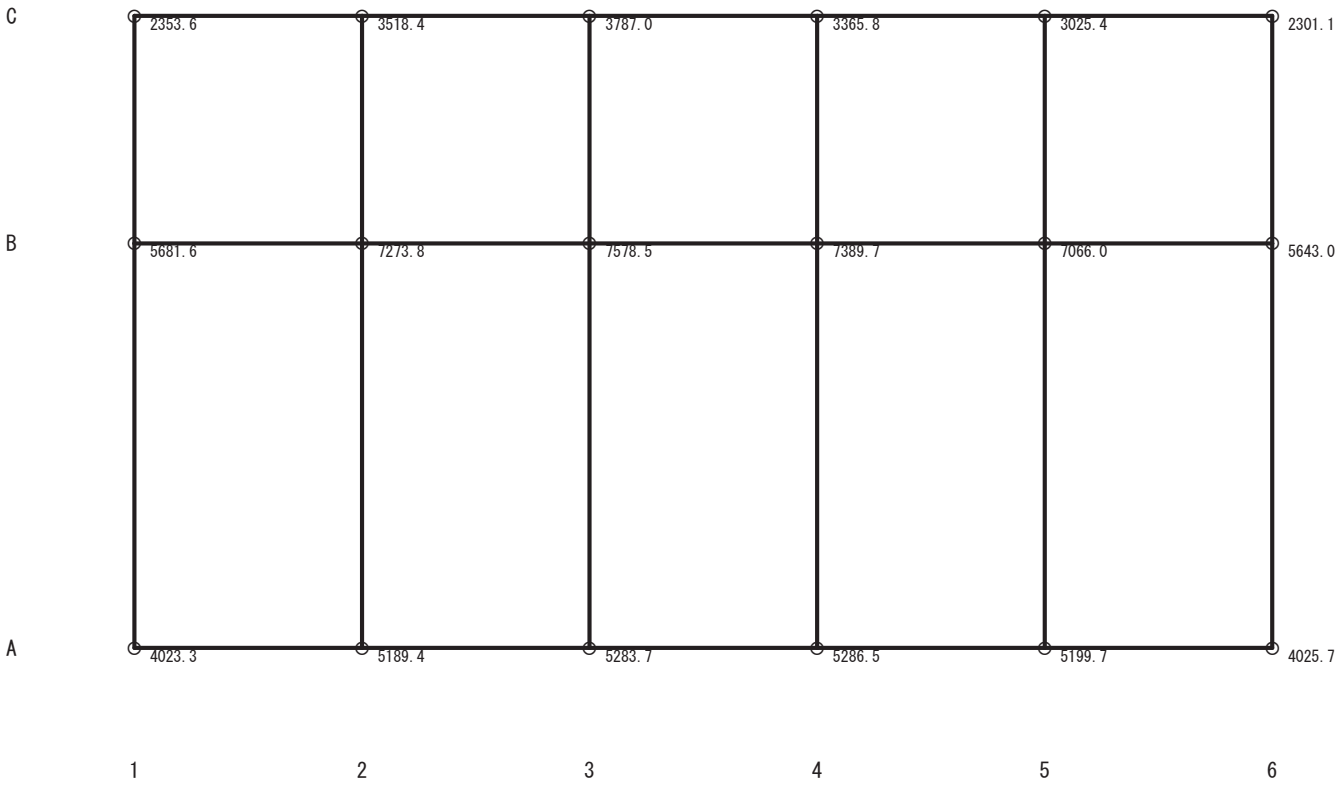

1F 階（基礎計算用軸力）（S=1/239）

A-2.4.2 長期柱軸力表 (kN)

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	160.60 (150.96)	237.87 (221.67)	228.67 (211.20)	244.67 (225.90)	248.23 (231.32)	155.10 (145.77)
B	427.82 (400.16)	686.57 (637.42)	689.25 (637.70)	688.14 (637.06)	682.33 (633.72)	425.96 (398.35)
A	264.27 (246.66)	410.05 (379.81)	415.57 (383.49)	415.81 (383.65)	410.72 (380.37)	264.45 (246.84)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	354.30 (330.12)	510.23 (473.37)	536.32 (499.18)	509.05 (473.43)	471.57 (436.83)	343.95 (320.36)
B	839.62 (773.15)	1195.83 (1080.01)	1231.98 (1112.59)	1210.28 (1091.59)	1168.33 (1053.33)	835.05 (768.71)
A	566.70 (523.51)	791.75 (717.50)	806.57 (728.11)	807.97 (729.37)	794.09 (719.63)	567.00 (523.80)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	553.97 (514.39)	786.62 (727.76)	844.61 (785.99)	780.27 (725.66)	700.99 (647.05)	536.75 (498.14)
B	1263.30 (1156.64)	1707.40 (1529.83)	1780.62 (1596.34)	1740.63 (1557.17)	1657.99 (1481.44)	1254.80 (1148.37)
A	882.85 (812.54)	1182.20 (1064.19)	1213.66 (1087.81)	1215.50 (1089.46)	1185.68 (1067.38)	883.08 (812.78)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	760.31 (704.87)	1067.40 (986.06)	1157.04 (1076.39)	1056.40 (982.25)	935.39 (861.75)	735.81 (681.74)
B	1689.21 (1542.13)	2215.27 (1977.16)	2326.14 (2078.00)	2268.35 (2021.16)	2144.74 (1907.83)	1676.58 (1529.84)

	1	2	3	4	5	6
A	1206.44 (1108.53)	1576.44 (1414.66)	1626.33 (1453.03)	1628.08 (1454.57)	1580.72 (1418.57)	1206.52 (1108.64)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	960.94 (890.18)	1344.67 (1241.39)	1465.59 (1363.70)	1327.28 (1234.43)	1165.52 (1072.77)	929.75 (860.73)
B	2116.55 (1929.17)	2733.61 (2433.25)	2879.46 (2566.34)	2803.33 (2491.26)	2641.53 (2342.54)	2100.19 (1913.24)
A	1526.33 (1401.35)	1971.19 (1765.61)	2036.42 (1816.03)	2038.32 (1817.68)	1976.39 (1770.38)	1526.35 (1401.42)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1159.23 (1073.26)	1620.33 (1495.37)	1772.54 (1649.86)	1594.90 (1483.90)	1393.24 (1281.69)	1122.17 (1038.26)
B	2571.80 (2341.65)	3251.00 (2890.60)	3441.86 (3062.71)	3346.80 (2968.80)	3139.06 (2780.15)	2549.87 (2320.28)
A	1867.83 (1713.86)	2362.69 (2115.62)	2448.89 (2181.48)	2450.89 (2183.20)	2369.08 (2121.48)	1868.28 (1714.36)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1354.11 (1253.28)	1895.78 (1749.31)	2079.59 (1936.58)	1860.18 (1731.65)	1619.41 (1489.33)	1311.99 (1213.51)
B	3028.59 (2755.77)	3775.40 (3353.75)	4008.90 (3563.05)	3894.87 (3450.23)	3643.72 (3223.66)	3001.62 (2729.47)
A	2208.41 (2025.92)	2756.92 (2468.27)	2861.58 (2547.48)	2863.72 (2549.31)	2764.30 (2475.05)	2209.43 (2027.01)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1543.38 (1428.26)	2169.50 (2001.99)	2385.49 (2222.95)	2121.15 (1976.09)	1842.13 (1694.11)	1497.16 (1384.60)
B	3481.57 (3167.18)	4312.45 (3826.79)	4582.02 (4068.24)	4448.68 (3936.15)	4160.73 (3676.71)	3450.58 (3136.95)
A	2542.04 (2332.36)	3155.46 (2824.51)	3272.19 (2911.75)	3274.68 (2913.90)	3163.90 (2832.28)	2543.51 (2333.92)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1730.10 (1601.05)	2445.45 (2256.83)	2694.24 (2512.46)	2381.59 (2220.51)	2065.28 (1899.39)	1680.79 (1554.47)
B	3935.81 (3580.26)	4858.97 (4308.19)	5162.12 (4580.03)	5009.68 (4428.78)	4687.69 (4138.53)	3901.42 (3546.70)
A	2876.95 (2640.73)	3562.49 (3188.84)	3689.09 (3282.50)	3691.75 (3284.80)	3571.77 (3197.39)	2878.82 (2642.69)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1915.15 (1772.48)	2725.11 (2515.19)	3008.01 (2807.24)	2642.96 (2466.33)	2289.70 (2105.93)	1863.85 (1723.99)
B	4388.42 (3992.70)	5412.65 (4795.28)	5744.60 (5093.79)	5573.69 (4923.93)	5222.70 (4606.82)	4351.45 (3956.61)
A	3212.08 (2950.21)	3977.23 (3560.24)	4109.69 (3657.13)	4112.39 (3659.47)	3987.08 (3569.33)	3214.25 (2952.49)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	2103.64 (1948.06)	3016.40 (2785.76)	3334.84 (3115.96)	2911.69 (2720.79)	2523.17 (2322.29)	2052.03 (1899.24)
B	4851.35 (4416.86)	5976.57 (5289.23)	6331.42 (5610.39)	6141.72 (5421.52)	5767.79 (5081.74)	4812.98 (4379.39)
A	3551.89 (3265.96)	4402.47 (3941.32)	4534.13 (4036.01)	4537.28 (4038.78)	4413.02 (3951.09)	3554.20 (3268.39)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	2353.62	3518.37	3786.97	3365.75	3025.37	2301.07

	1	2	3	4	5	6
B	5681.55	7273.76	7578.46	7389.74	7065.98	5643.04
A	4023.30	5189.43	5283.72	5286.48	5199.72	4025.71

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担

A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角

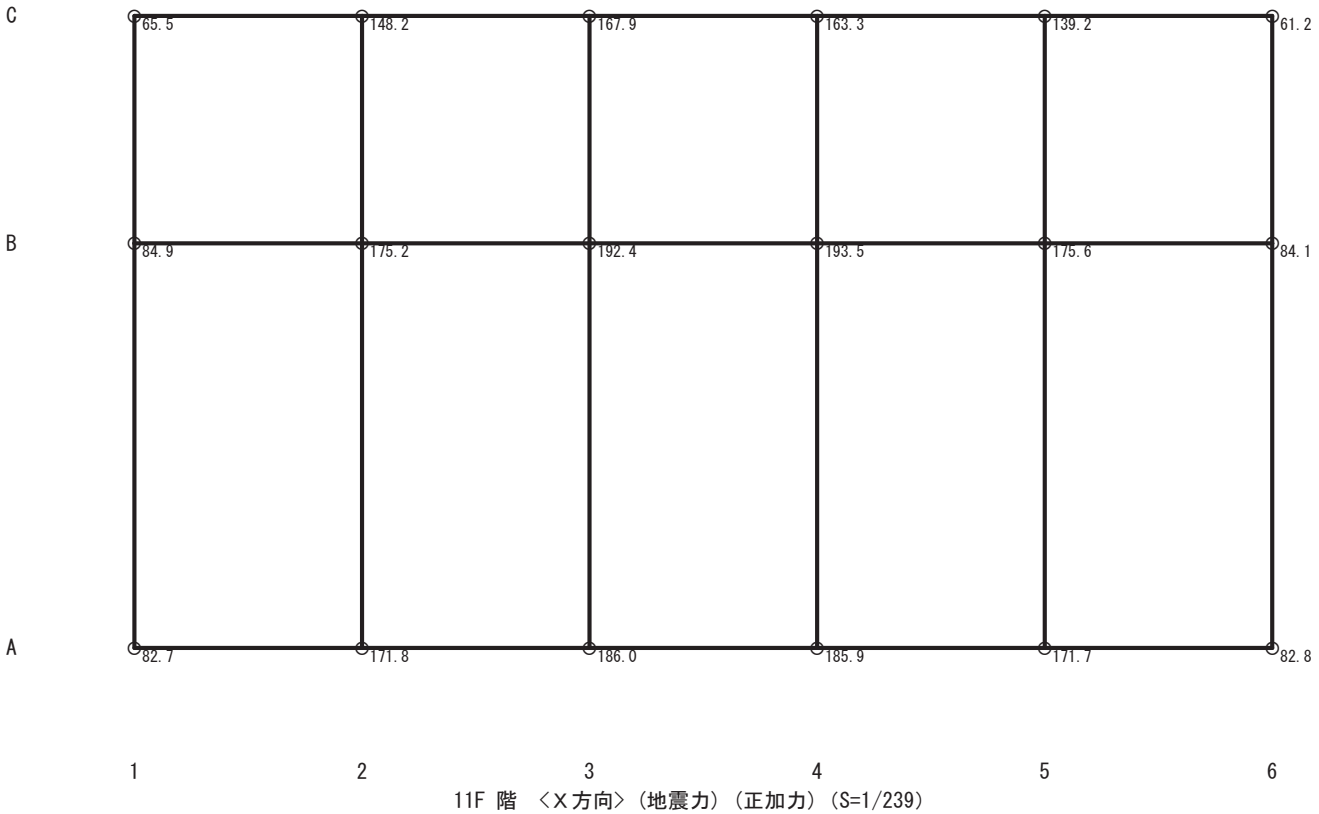

11F 階　〈X方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	745.36	(29.4)	745.36	0.00	(100.0)	(0.0)
B	905.60	(35.8)	905.60	0.00	(100.0)	(0.0)
A	880.87	(34.8)	880.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2531.83	(100.0)	2531.83	0.00	(100.0)	(0.0)

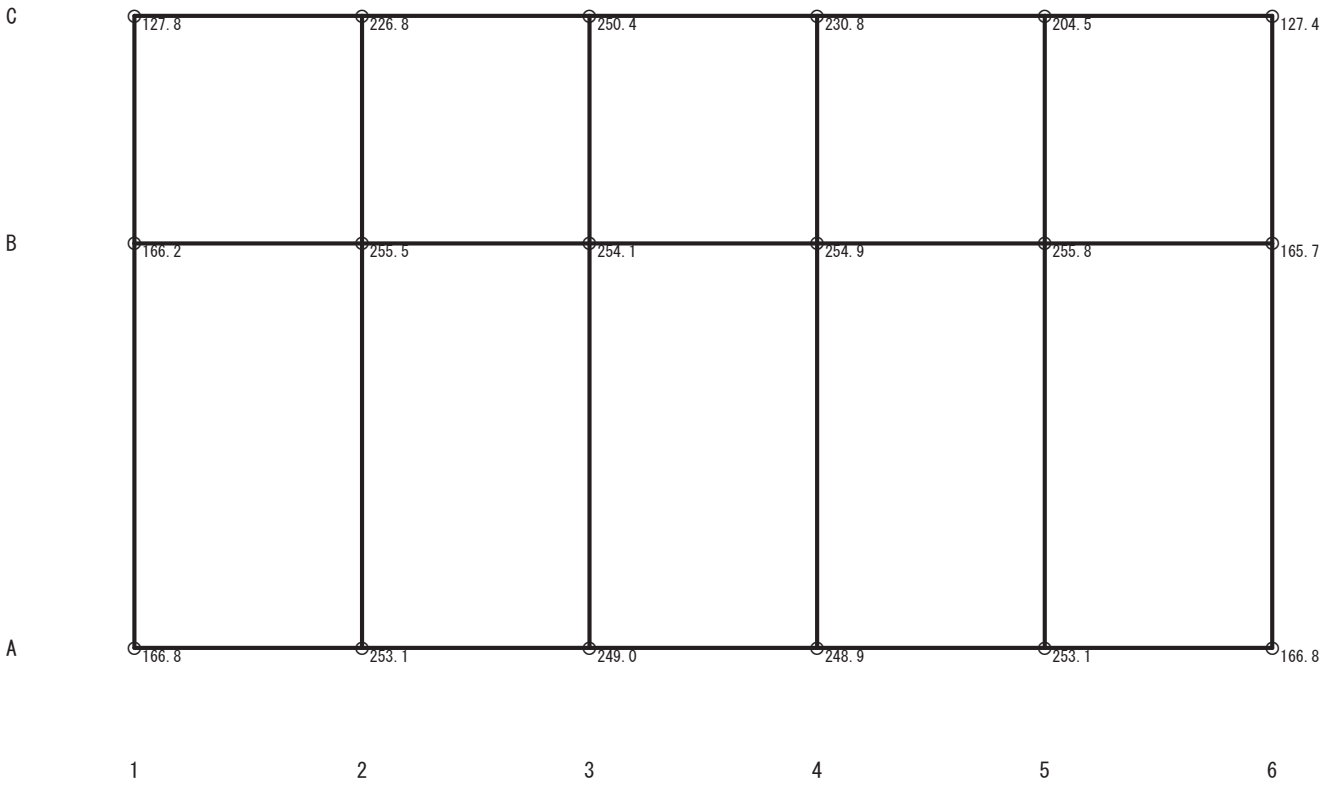

10F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1167.63	(30.3)	1167.63	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1352.29	(35.1)	1352.29	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1337.63	(34.7)	1337.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3857.54	(100.0)	3857.54	0.00	(100.0)	(0.0)

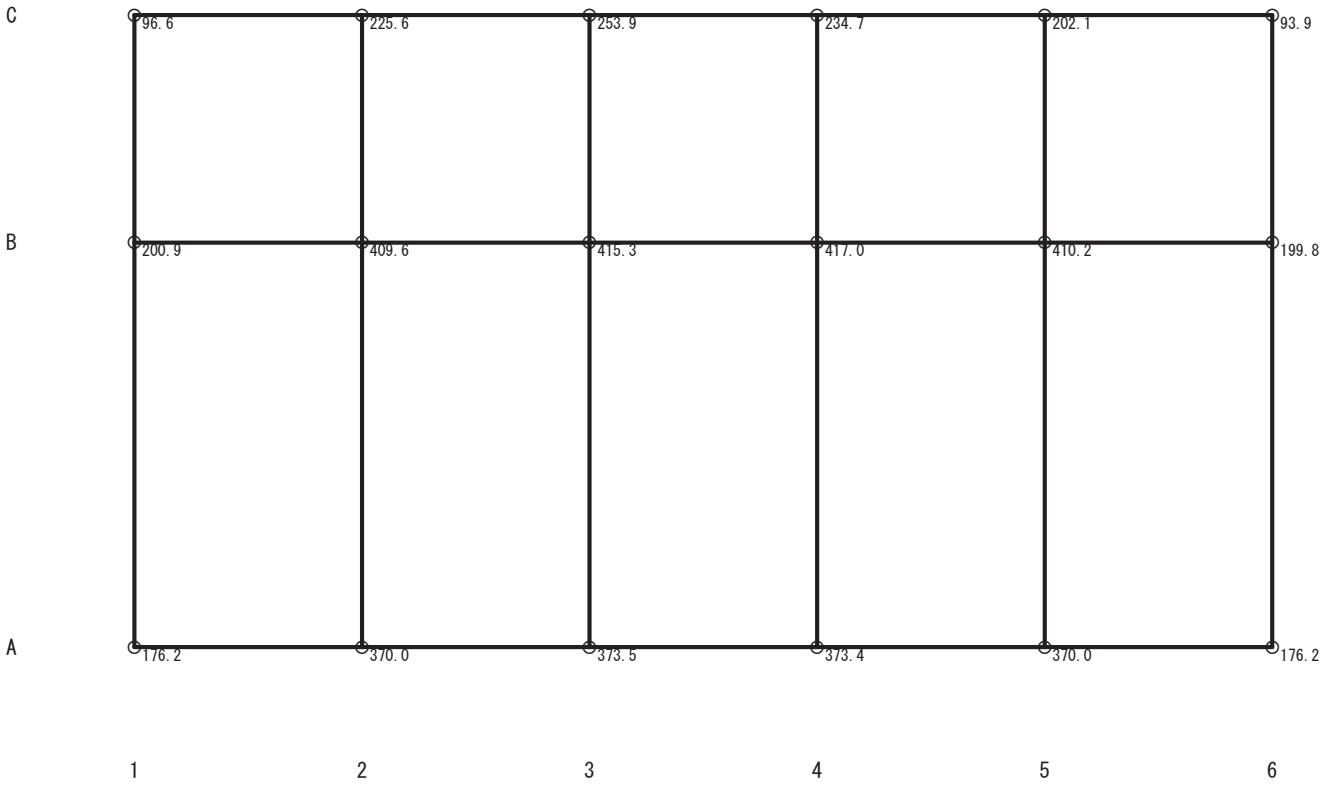

9F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1106.78	(22.1)	1106.78	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2052.94	(41.1)	2052.94	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1839.32	(36.8)	1839.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4999.04	(100.0)	4999.04	0.00	(100.0)	(0.0)

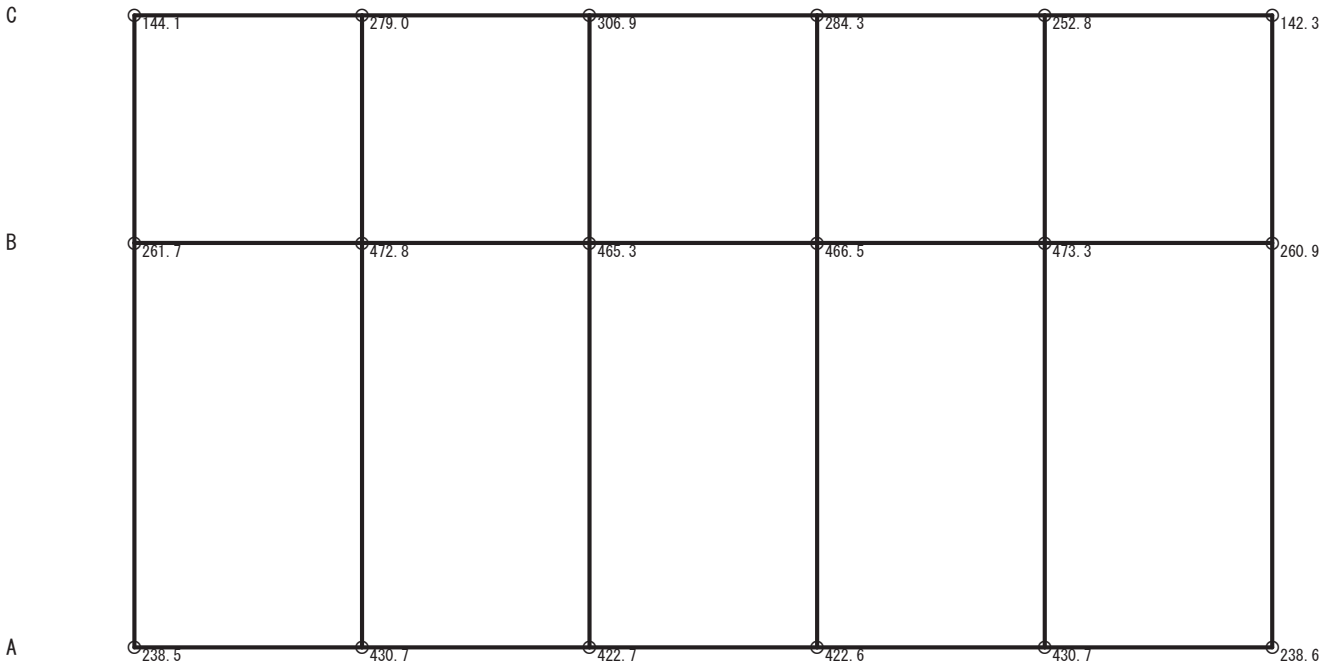

8F 階　〈X方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1409.41	(23.5)	1409.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2400.45	(40.0)	2400.45	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2183.78	(36.4)	2183.78	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5993.64	(100.0)	5993.64	0.00	(100.0)	(0.0)

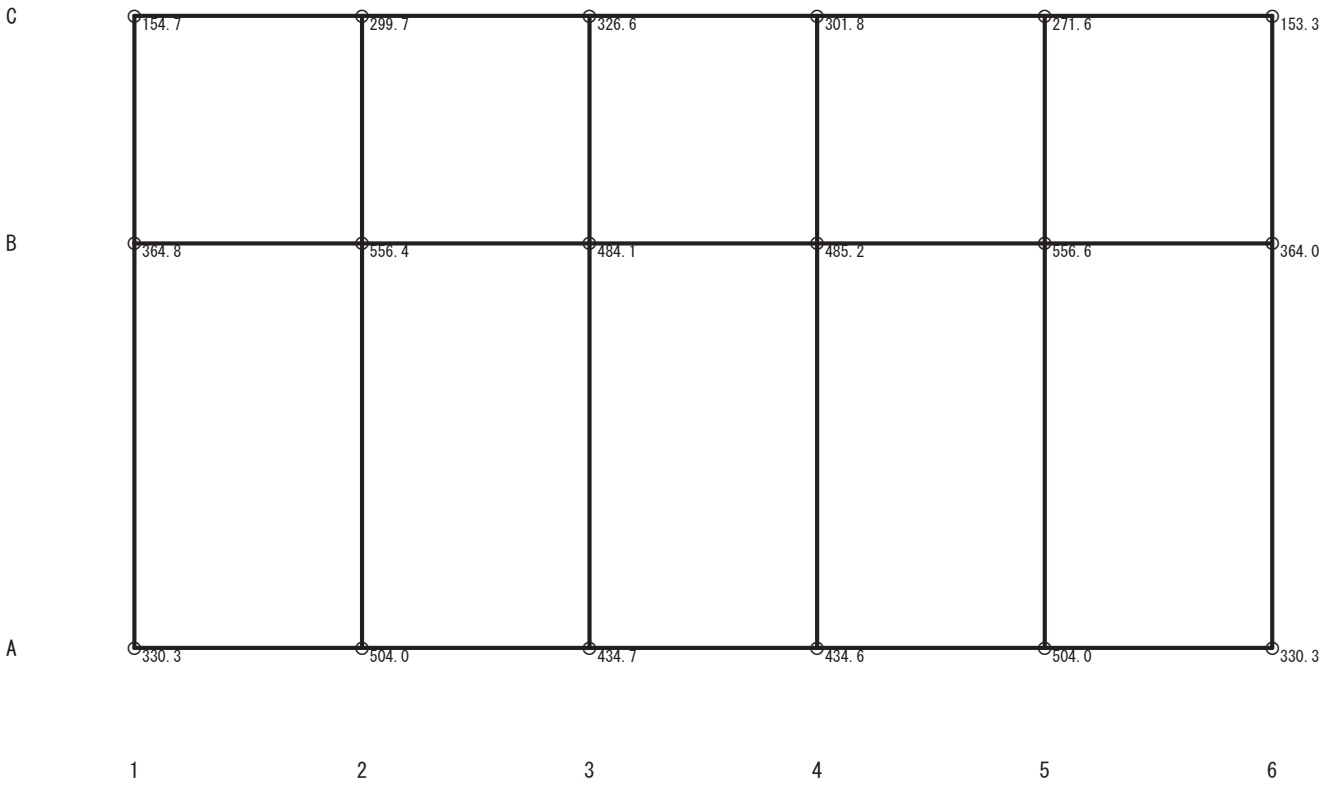

7F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1507.80	(22.0)	1507.80	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2811.09	(41.0)	2811.09	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2537.86	(37.0)	2537.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6856.75	(100.0)	6856.75	0.00	(100.0)	(0.0)

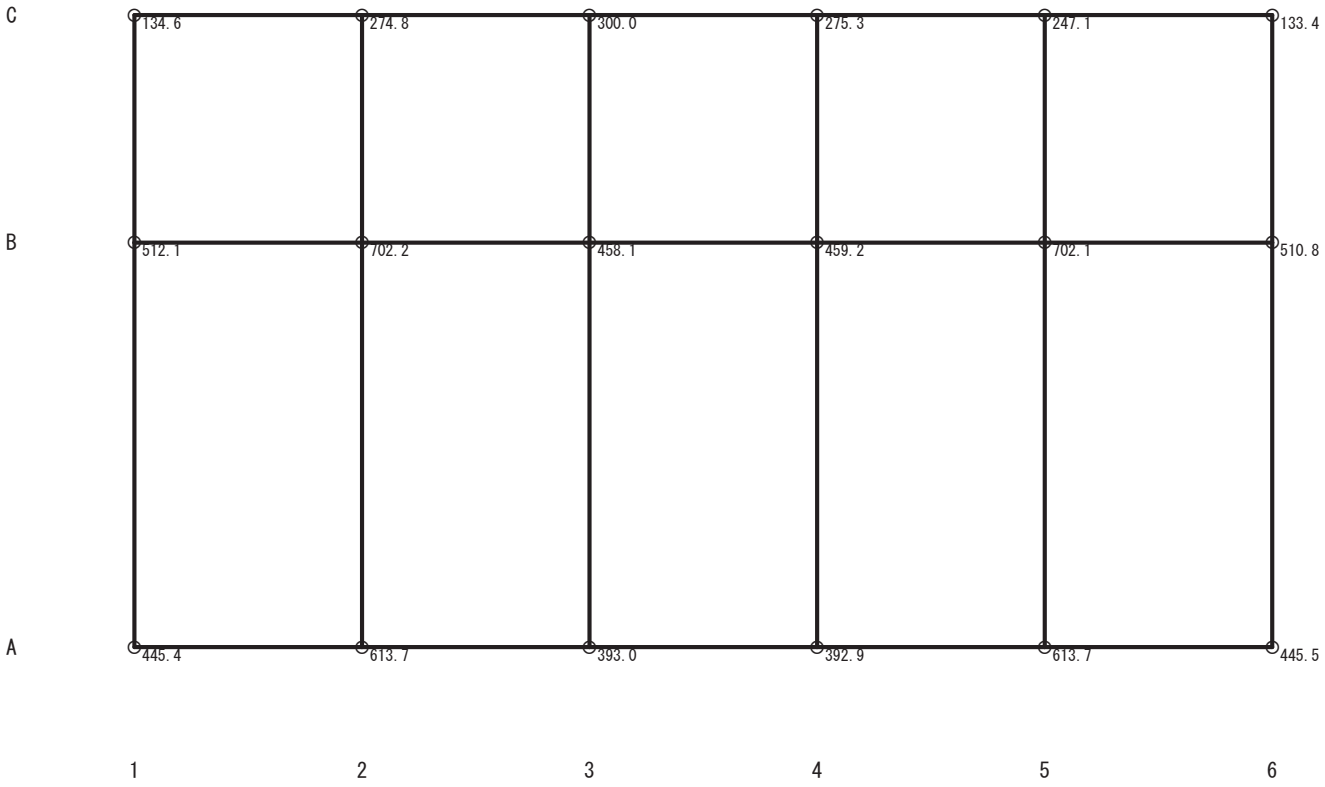

6F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1365.26	(17.9)	1365.26	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3344.46	(43.9)	3344.46	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2904.21	(38.1)	2904.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7613.94	(100.0)	7613.94	0.00	(100.0)	(0.0)

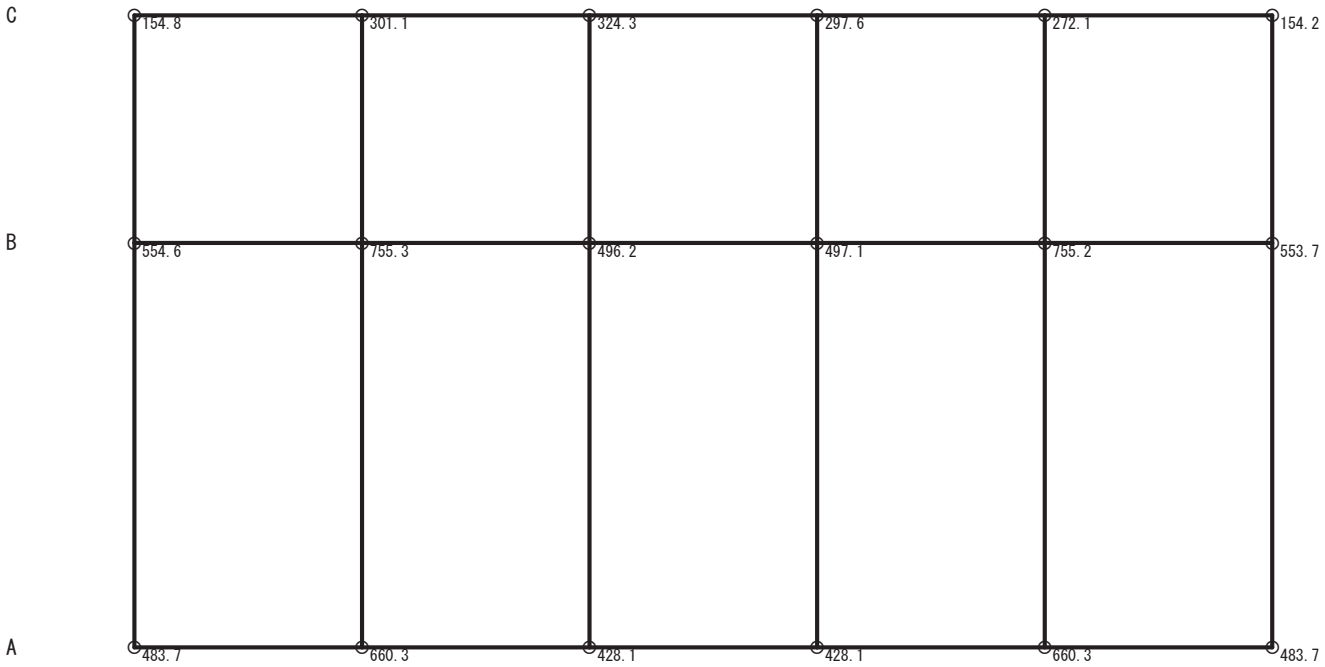

5F 階　〈X方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1504.08	(18.2)	1504.08	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3612.10	(43.7)	3612.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3144.26	(38.1)	3144.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8260.45	(100.0)	8260.45	0.00	(100.0)	(0.0)

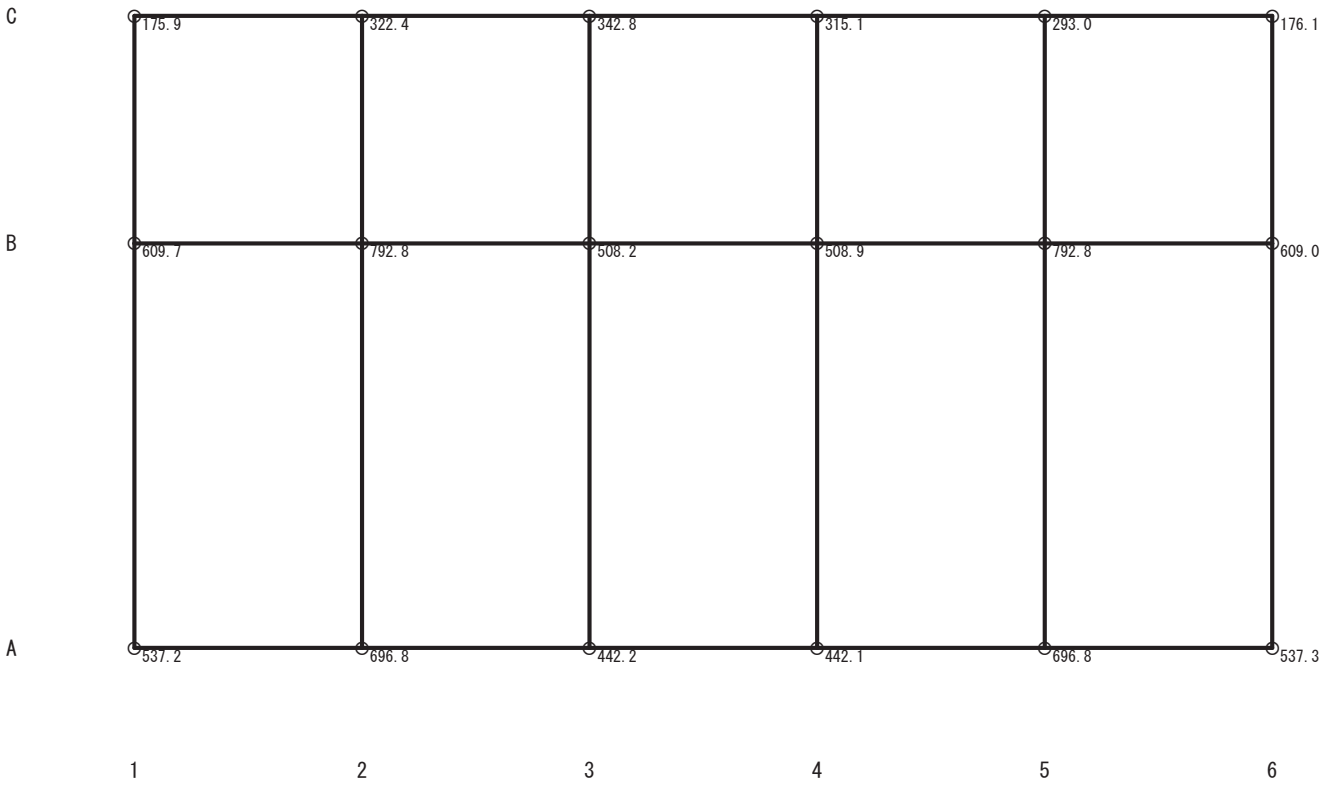

4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1625.34	(18.5)	1625.34	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3821.41	(43.4)	3821.41	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3352.46	(38.1)	3352.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8799.21	(100.0)	8799.21	0.00	(100.0)	(0.0)

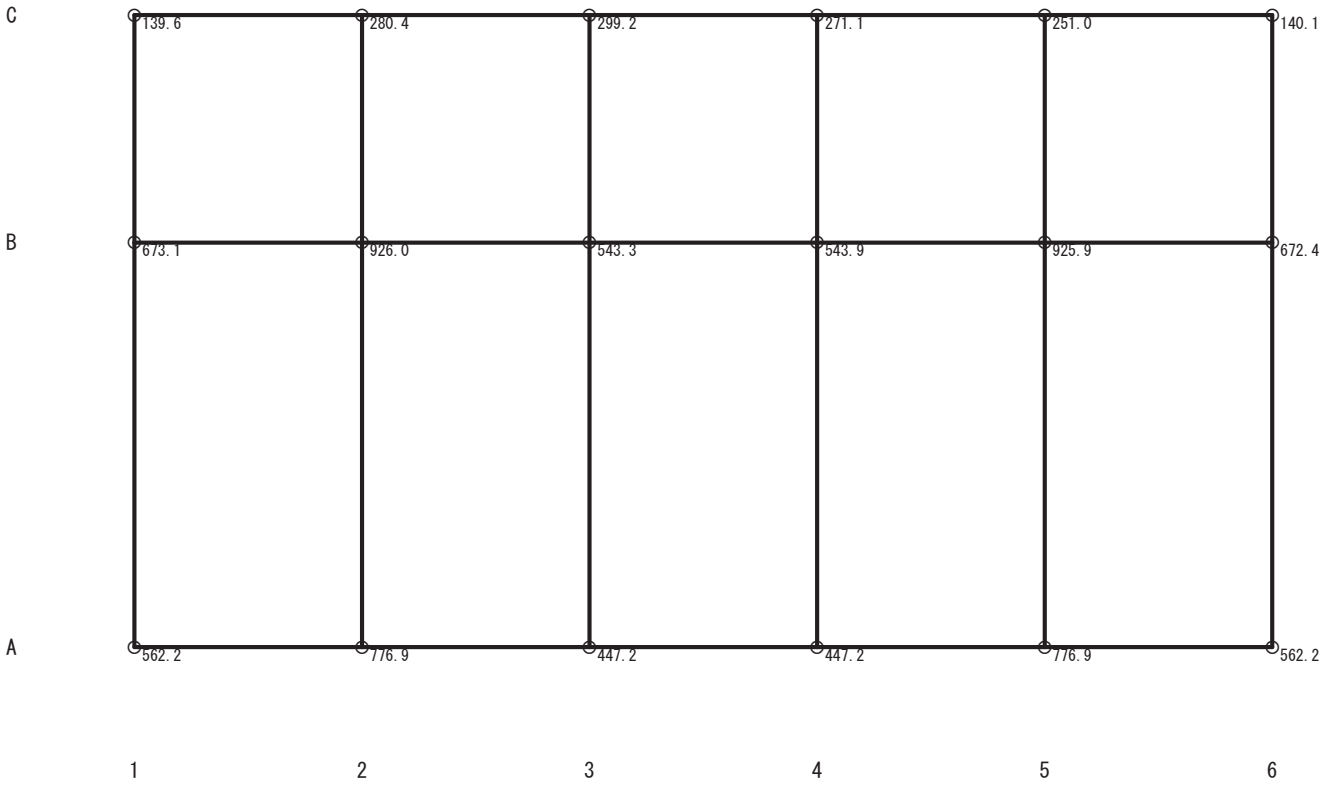

3F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1381.40	(15.0)	1381.40	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4284.51	(46.4)	4284.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3572.65	(38.7)	3572.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9238.56	(100.0)	9238.56	0.00	(100.0)	(0.0)

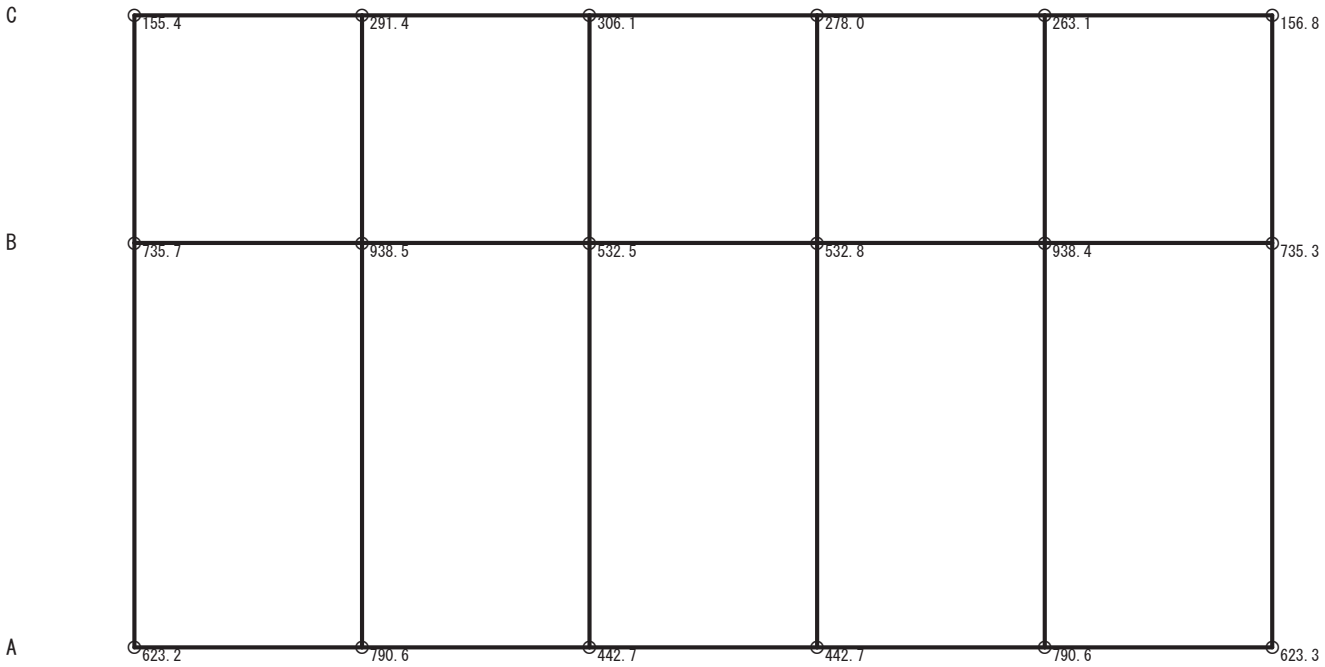

2F 階　〈X方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1450.79	(15.1)	1450.79	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4413.16	(46.1)	4413.16	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3713.09	(38.8)	3713.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9577.05	(100.0)	9577.05	0.00	(100.0)	(0.0)

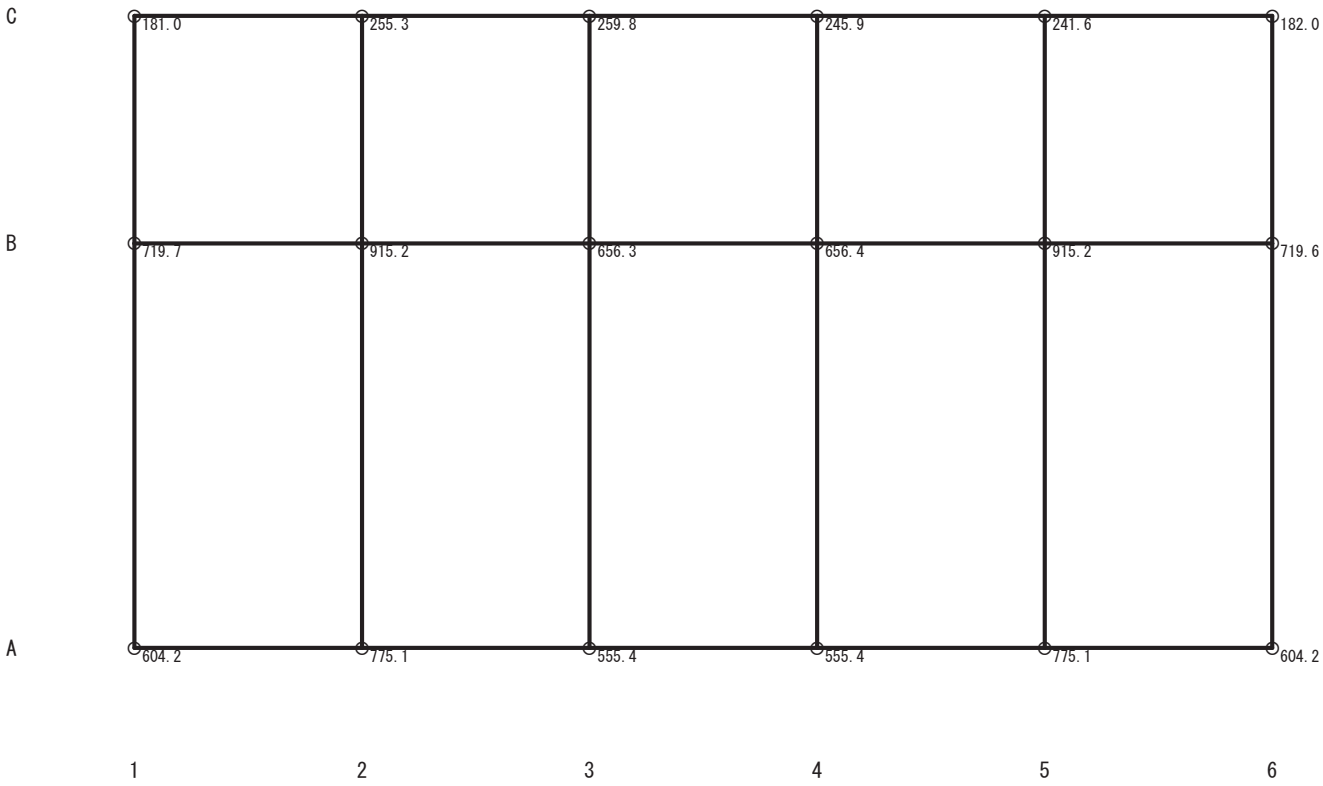

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1365.48	(13.9)	1365.48	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4582.32	(46.7)	4582.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3869.33	(39.4)	3869.33	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9817.13	(100.0)	9817.13	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2531.83	2531.83	(100.0)	0.00	(0.0)	2531.83	0.00	2531.83
10F	3857.54	3857.54	(100.0)	0.00	(0.0)	3857.54	0.00	3857.54
9F	4999.04	4999.04	(100.0)	0.00	(0.0)	4999.04	0.00	4999.04
8F	5993.64	5993.64	(100.0)	0.00	(0.0)	5993.64	0.00	5993.64
7F	6856.75	6856.75	(100.0)	0.00	(0.0)	6856.75	0.00	6856.75
6F	7613.94	7613.94	(100.0)	0.00	(0.0)	7613.94	0.00	7613.94
5F	8260.45	8260.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8260.45	0.00	8260.45
4F	8799.21	8799.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8799.21	0.00	8799.21
3F	9238.56	9238.56	(100.0)	0.00	(0.0)	9238.56	0.00	9238.56
2F	9577.05	9577.05	(100.0)	0.00	(0.0)	9577.05	0.00	9577.05
1F	9817.13	9817.13	(100.0)	0.00	(0.0)	9817.13	0.00	9817.13

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.2450	400.0	1/321
10F	A	1	1.7035	400.0	1/234
9F	C	1	1.4140	400.0	1/282
8F	C	1	1.6308	400.0	1/245
7F	C	1	1.7313	400.0	1/231
6F	C	1	1.6508	400.0	1/242
5F	C	1	1.7391	400.0	1/230
4F	C	1	1.7974	400.0	1/222
3F	C	1	1.5786	400.0	1/253
2F	C	1	1.5219	400.0	1/262
1F	C	1	1.0115	400.0	1/395

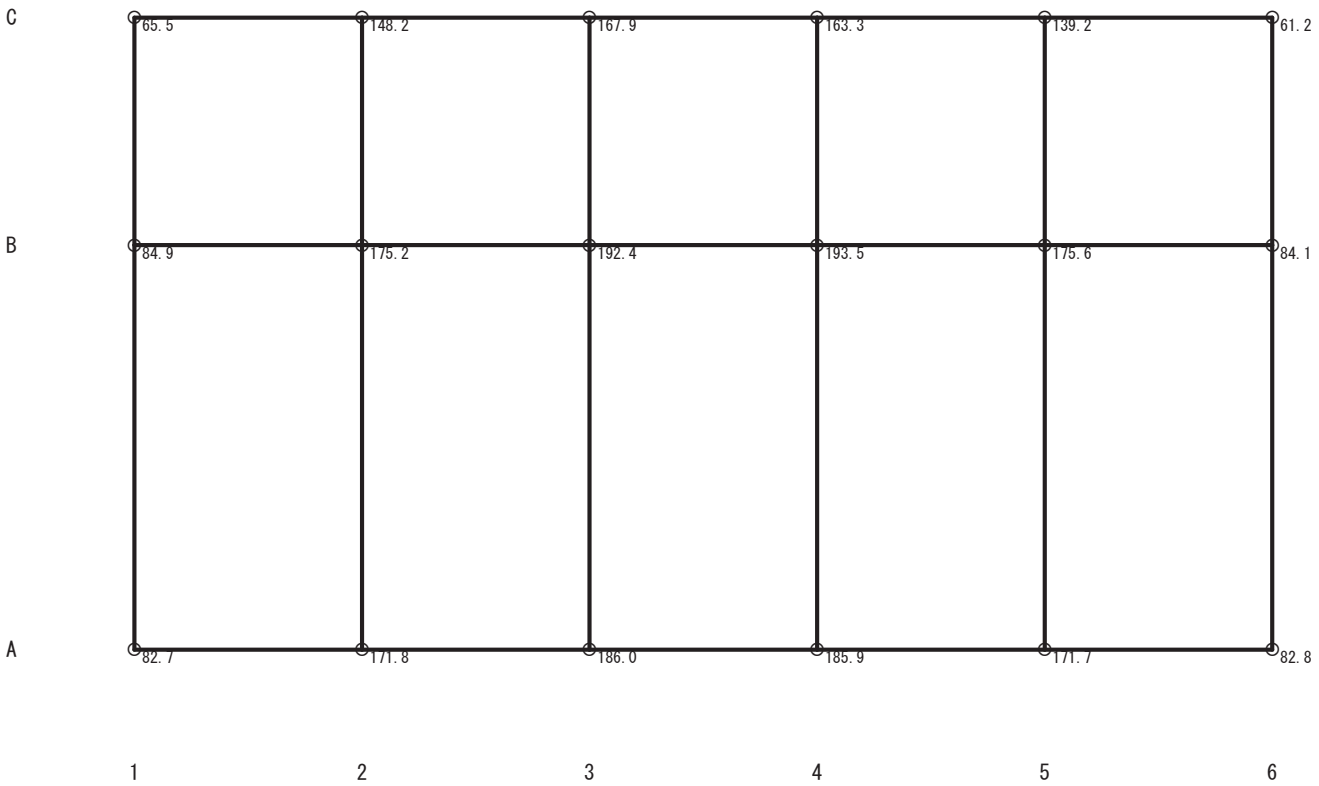

11F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	745.36	(29.4)	745.36	0.00	(100.0)	(0.0)
B	905.60	(35.8)	905.60	0.00	(100.0)	(0.0)
A	880.87	(34.8)	880.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2531.83	(100.0)	2531.83	0.00	(100.0)	(0.0)

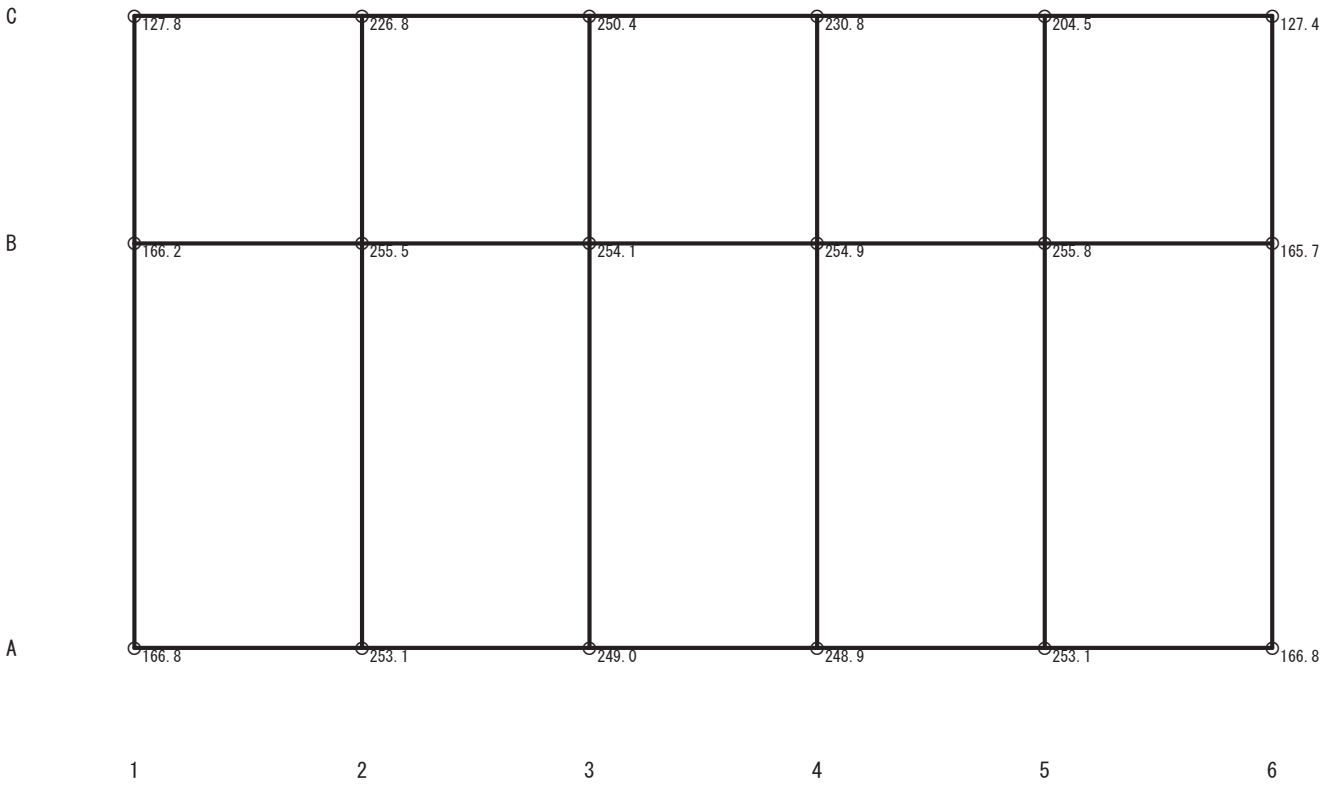

10F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1167.63	(30.3)	1167.63	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1352.29	(35.1)	1352.29	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1337.63	(34.7)	1337.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3857.54	(100.0)	3857.54	0.00	(100.0)	(0.0)

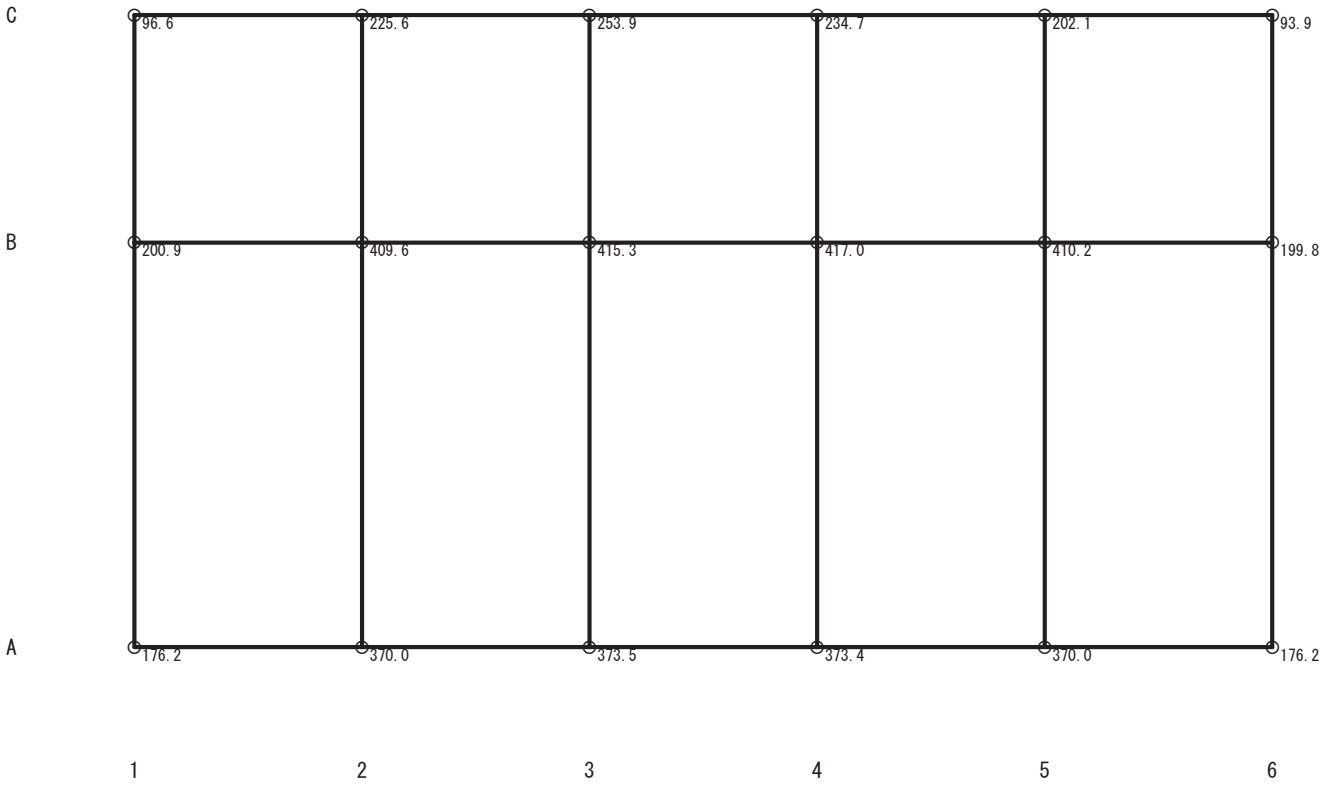

9F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1106.78	(22.1)	1106.78	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2052.94	(41.1)	2052.94	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1839.32	(36.8)	1839.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4999.04	(100.0)	4999.04	0.00	(100.0)	(0.0)

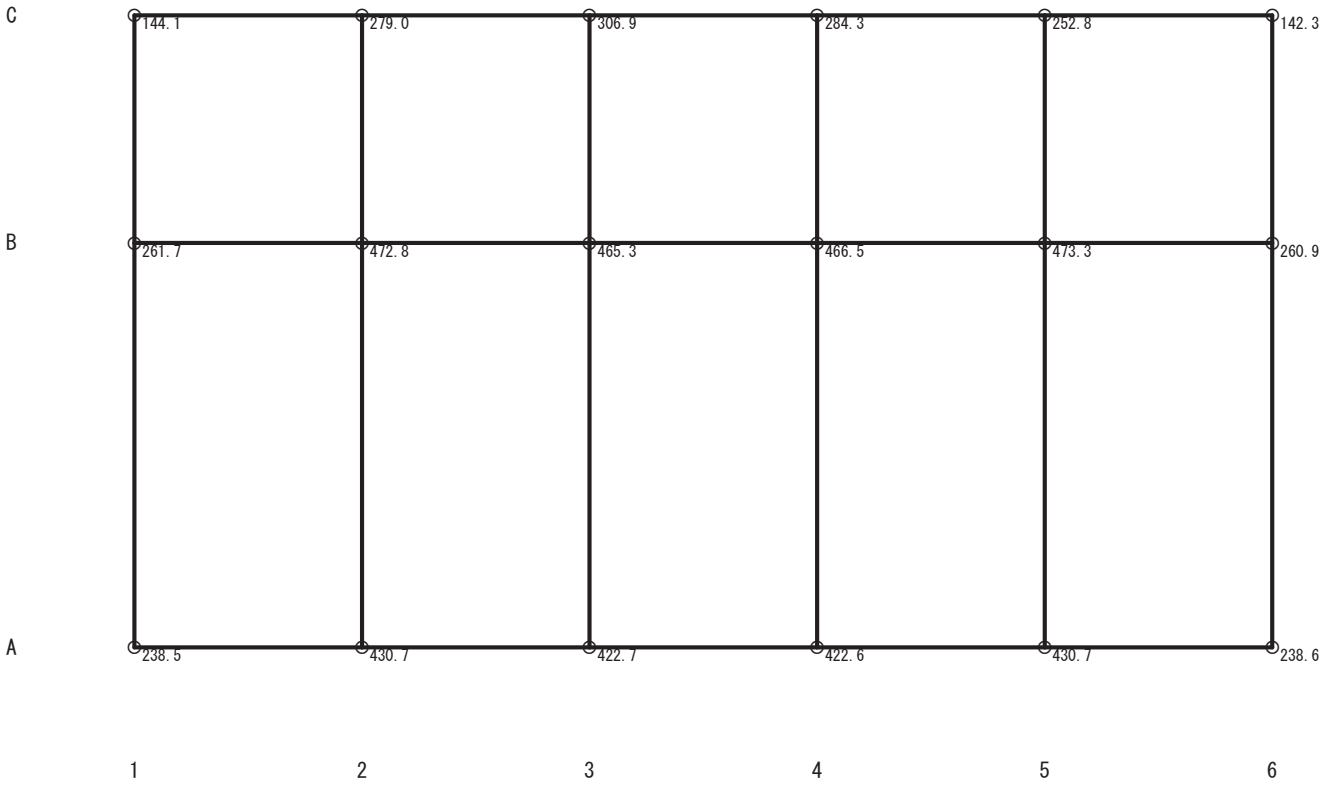

8F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1409.41	(23.5)	1409.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2400.45	(40.0)	2400.45	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2183.78	(36.4)	2183.78	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5993.64	(100.0)	5993.64	0.00	(100.0)	(0.0)

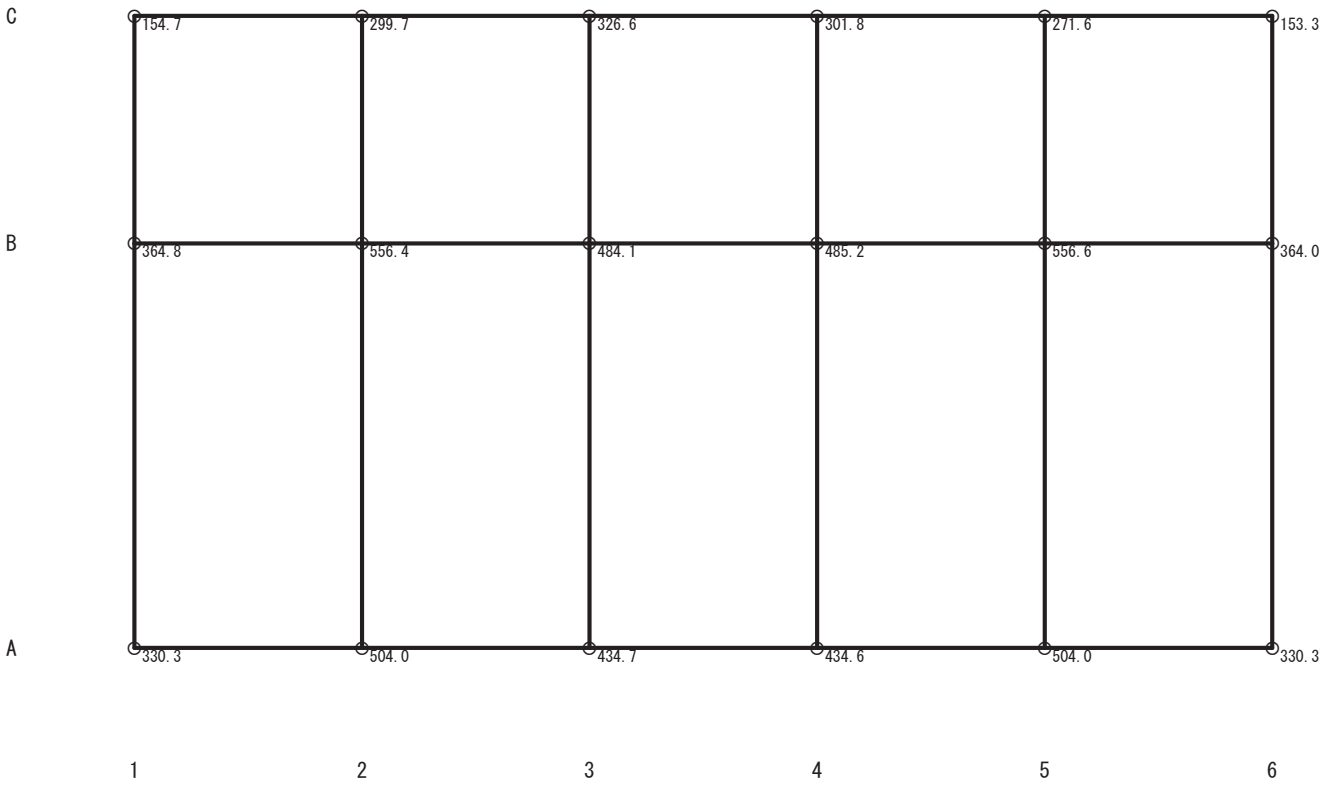

7F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1507.80	(22.0)	1507.80	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2811.09	(41.0)	2811.09	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2537.86	(37.0)	2537.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6856.75	(100.0)	6856.75	0.00	(100.0)	(0.0)

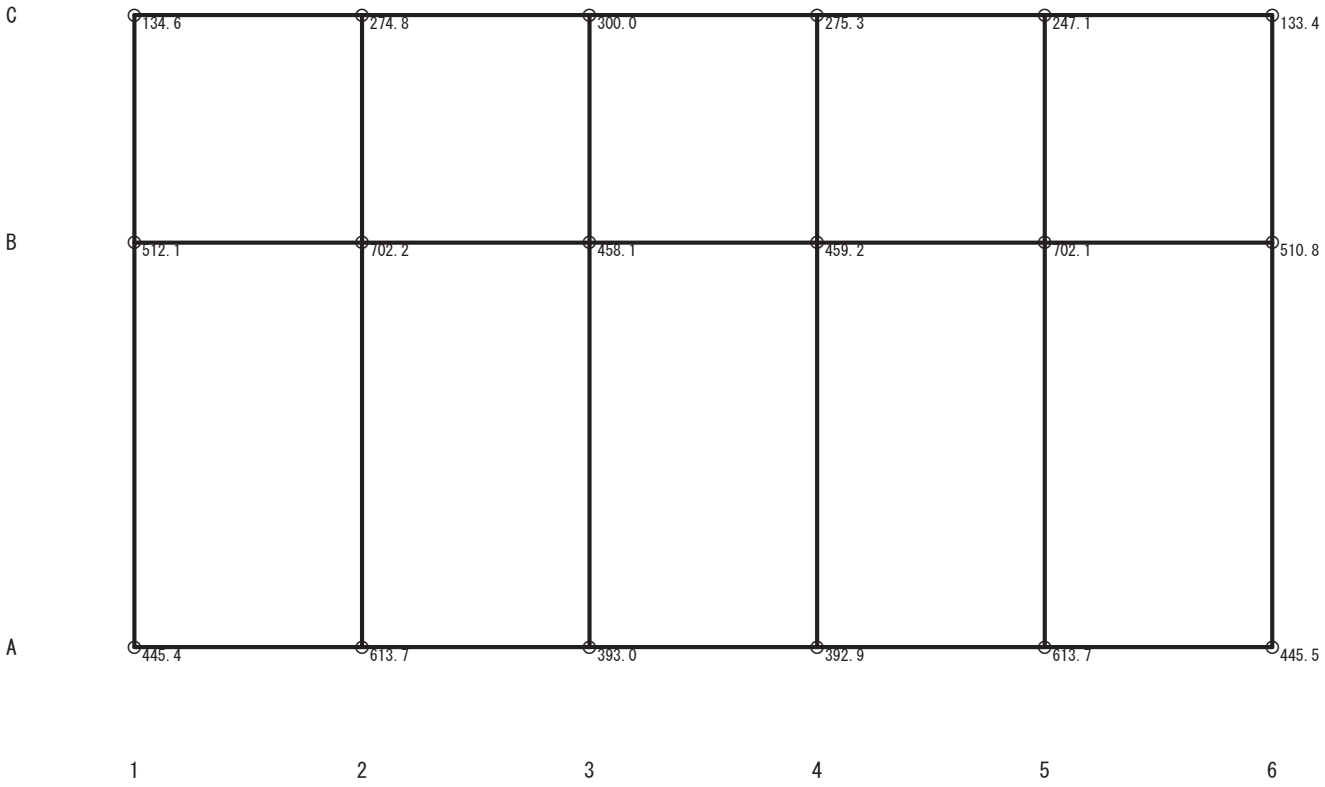

6F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1365.26	(17.9)	1365.26	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3344.46	(43.9)	3344.46	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2904.21	(38.1)	2904.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7613.94	(100.0)	7613.94	0.00	(100.0)	(0.0)

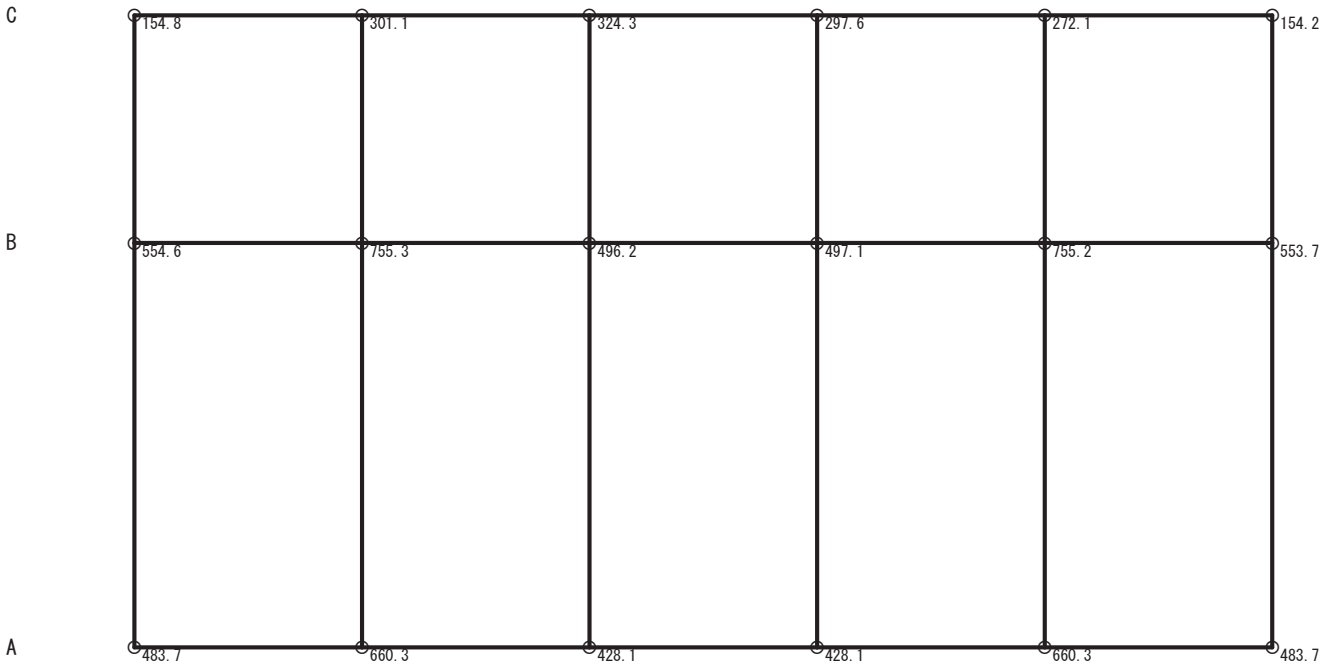

5F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1504.08	(18.2)	1504.08	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3612.10	(43.7)	3612.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3144.26	(38.1)	3144.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8260.45	(100.0)	8260.45	0.00	(100.0)	(0.0)

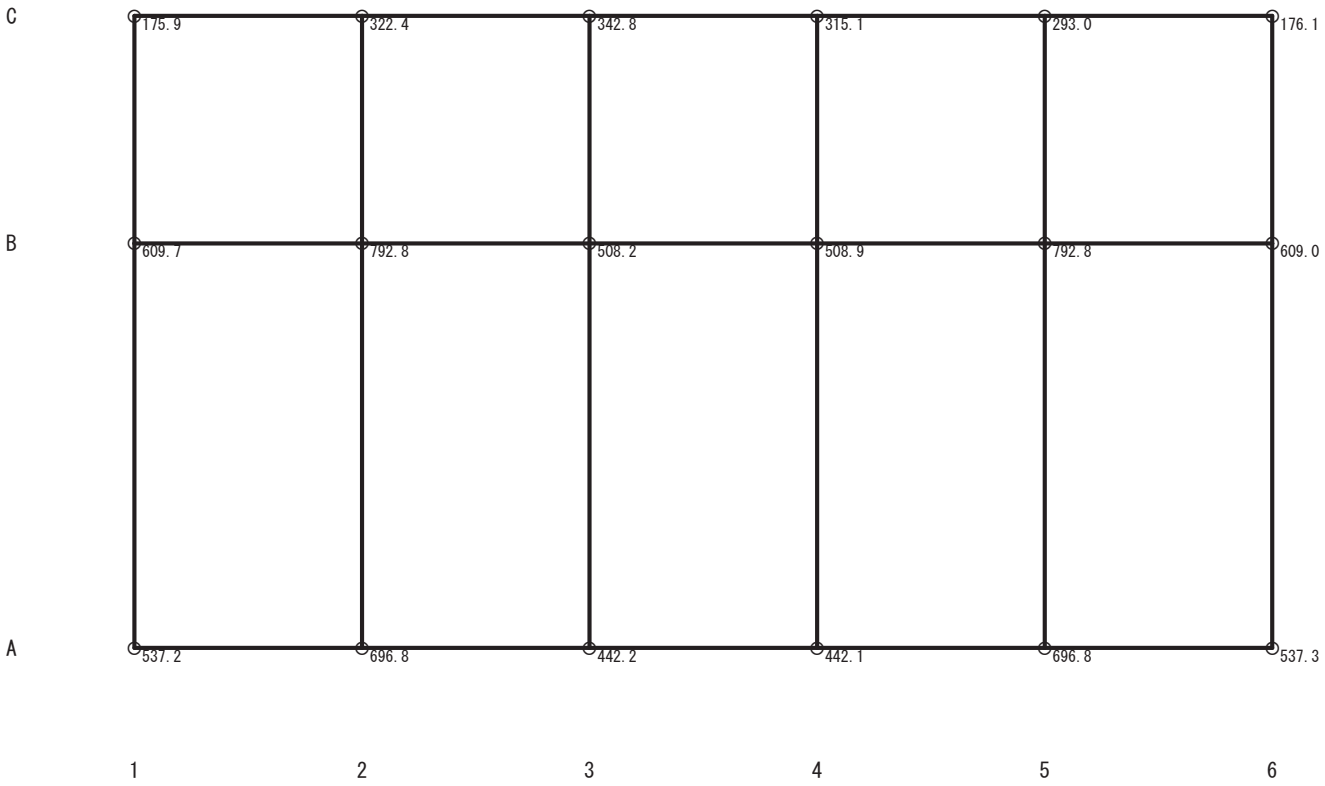

4F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1625.34	(18.5)	1625.34	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3821.41	(43.4)	3821.41	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3352.46	(38.1)	3352.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8799.21	(100.0)	8799.21	0.00	(100.0)	(0.0)

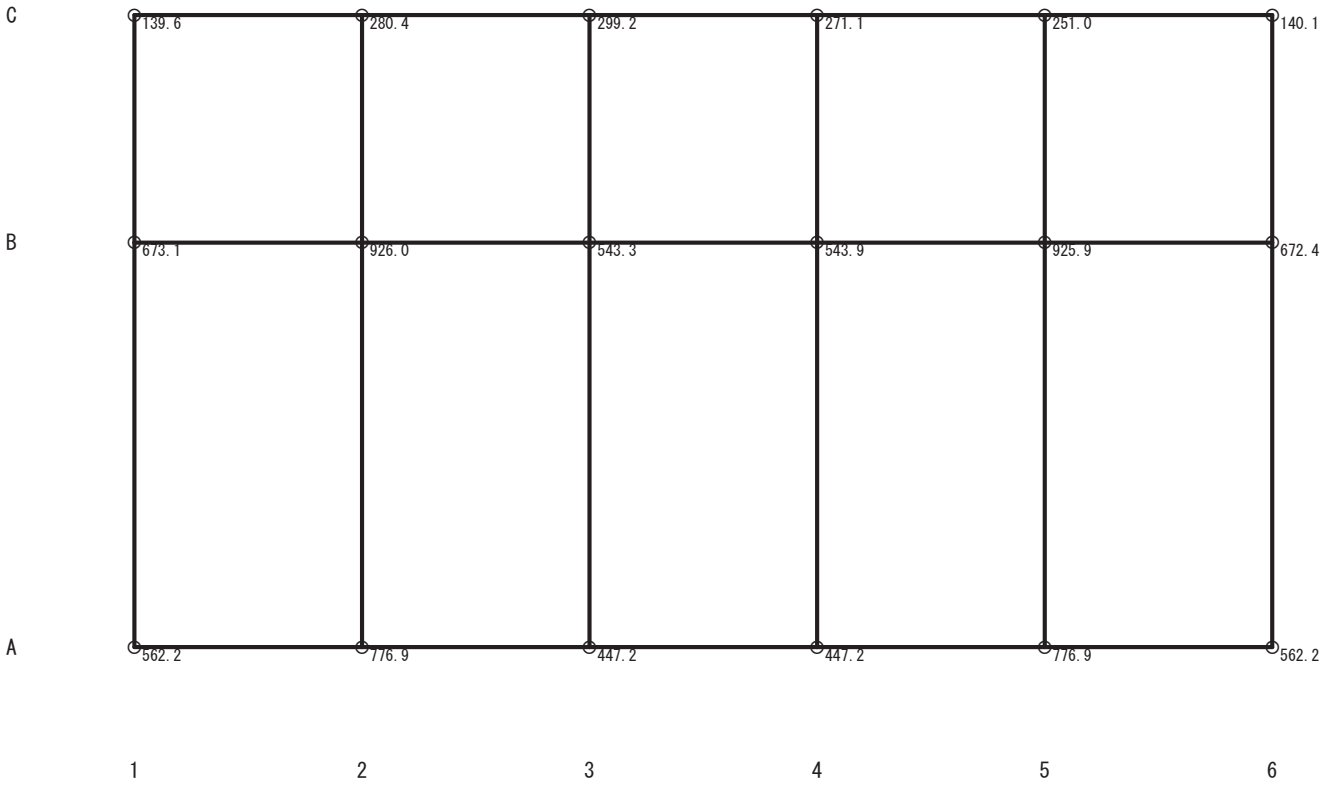

3F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1381.40	(15.0)	1381.40	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4284.51	(46.4)	4284.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3572.65	(38.7)	3572.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9238.56	(100.0)	9238.56	0.00	(100.0)	(0.0)

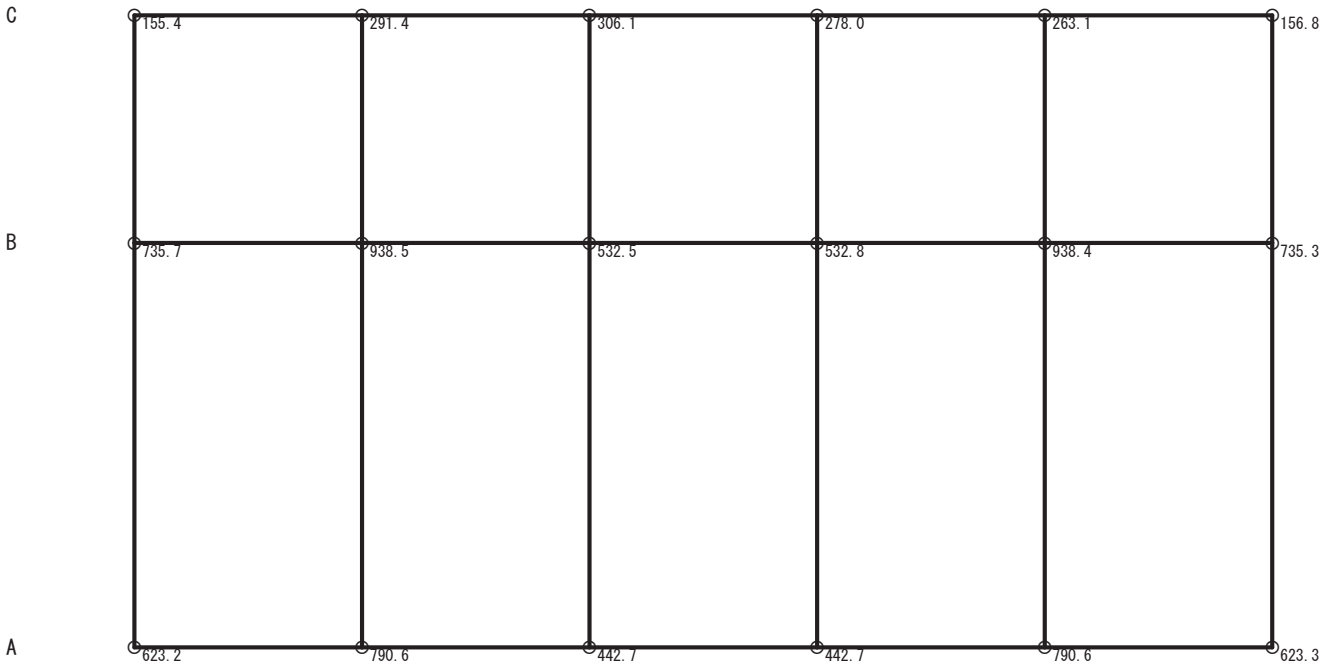

2F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1450.79	(15.1)	1450.79	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4413.16	(46.1)	4413.16	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3713.09	(38.8)	3713.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9577.05	(100.0)	9577.05	0.00	(100.0)	(0.0)

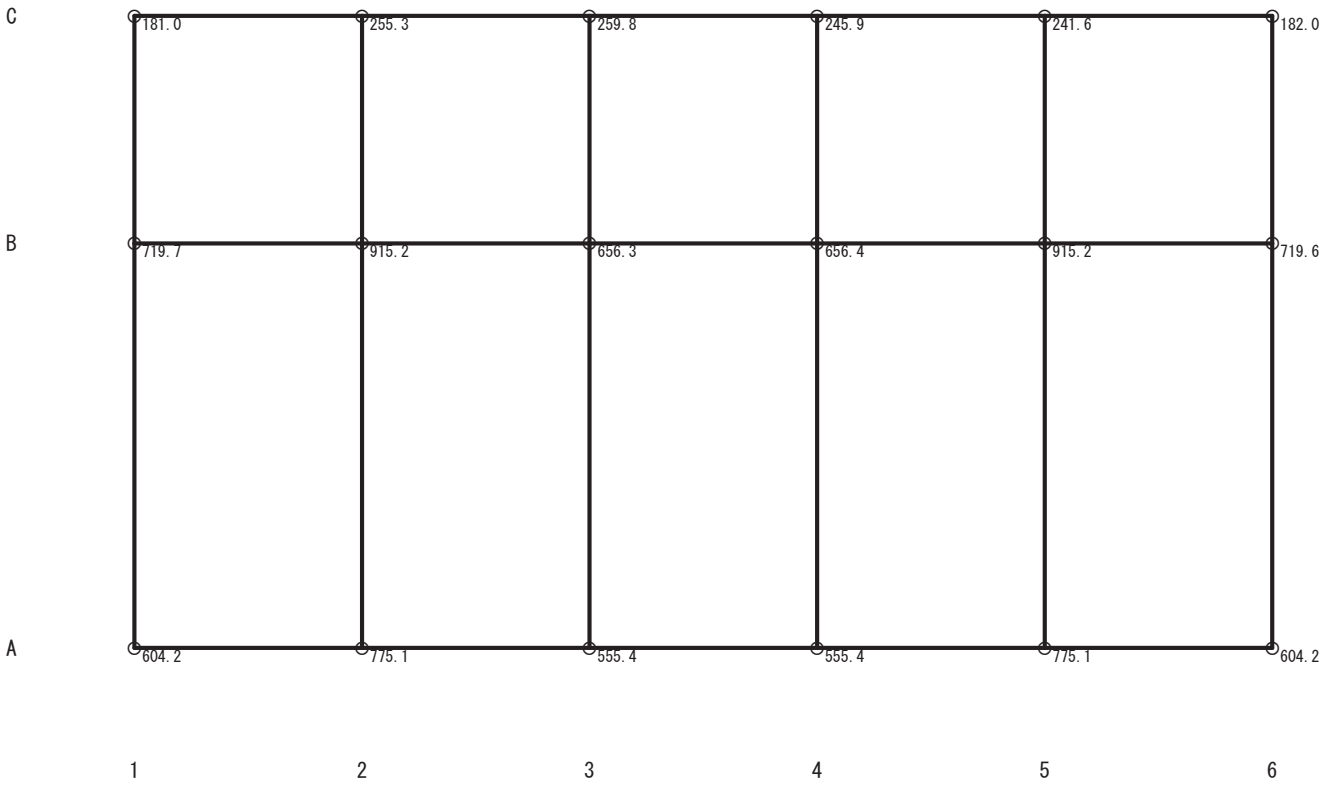

1F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1365.48	(13.9)	1365.48	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4582.32	(46.7)	4582.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3869.33	(39.4)	3869.33	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9817.13	(100.0)	9817.13	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2531.83	2531.83	(100.0)	0.00	(0.0)	2531.83	0.00	2531.83
10F	3857.54	3857.54	(100.0)	0.00	(0.0)	3857.54	0.00	3857.54
9F	4999.04	4999.04	(100.0)	0.00	(0.0)	4999.04	0.00	4999.04
8F	5993.64	5993.64	(100.0)	0.00	(0.0)	5993.64	0.00	5993.64
7F	6856.75	6856.75	(100.0)	0.00	(0.0)	6856.75	0.00	6856.75
6F	7613.94	7613.94	(100.0)	0.00	(0.0)	7613.94	0.00	7613.94
5F	8260.45	8260.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8260.45	0.00	8260.45
4F	8799.21	8799.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8799.21	0.00	8799.21
3F	9238.56	9238.56	(100.0)	0.00	(0.0)	9238.56	0.00	9238.56
2F	9577.05	9577.05	(100.0)	0.00	(0.0)	9577.05	0.00	9577.05
1F	9817.13	9817.13	(100.0)	0.00	(0.0)	9817.13	0.00	9817.13

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.2450	400.0	1/321
10F	A	1	1.7035	400.0	1/234
9F	C	1	1.4140	400.0	1/282
8F	C	1	1.6308	400.0	1/245
7F	C	1	1.7313	400.0	1/231
6F	C	1	1.6508	400.0	1/242
5F	C	1	1.7391	400.0	1/230
4F	C	1	1.7974	400.0	1/222
3F	C	1	1.5786	400.0	1/253
2F	C	1	1.5219	400.0	1/262
1F	C	1	1.0115	400.0	1/395

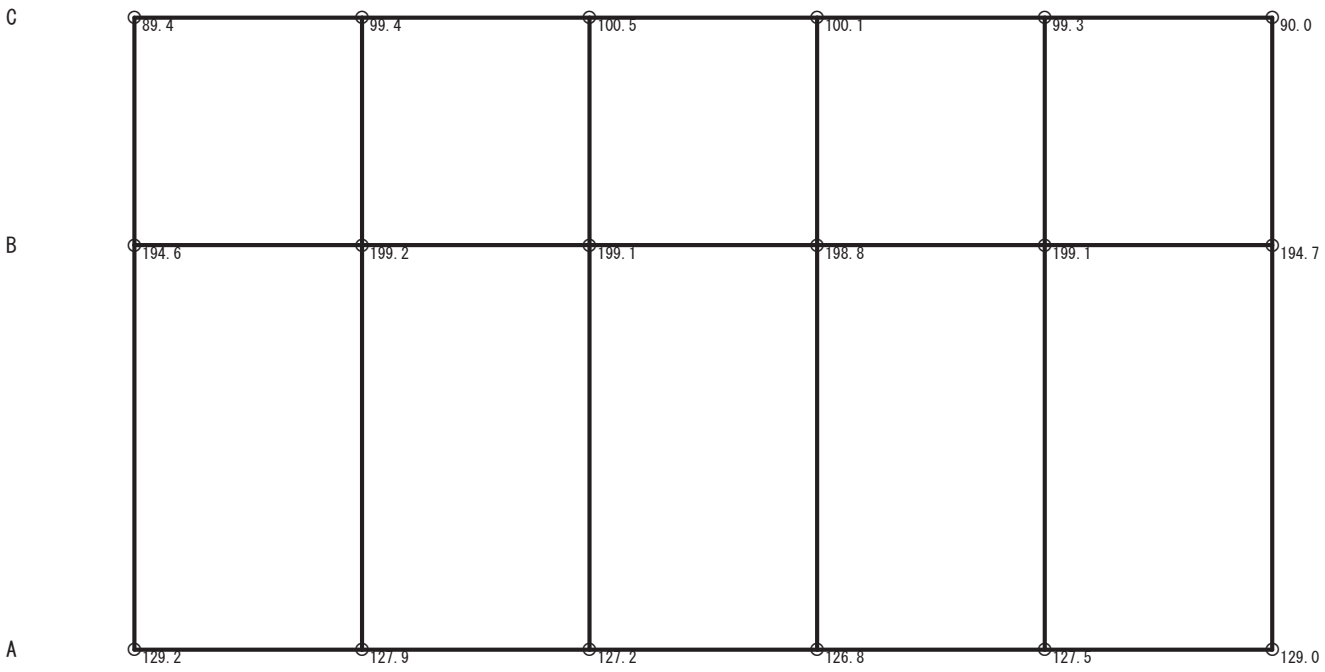

11F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	413.73	(16.3)	413.73	0.00	(100.0)	(0.0)
5	425.95	(16.8)	425.95	0.00	(100.0)	(0.0)
4	425.73	(16.8)	425.73	0.00	(100.0)	(0.0)
3	426.83	(16.9)	426.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	426.45	(16.8)	426.45	0.00	(100.0)	(0.0)
1	413.14	(16.3)	413.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2531.83	(100.0)	2531.83	0.00	(100.0)	(0.0)

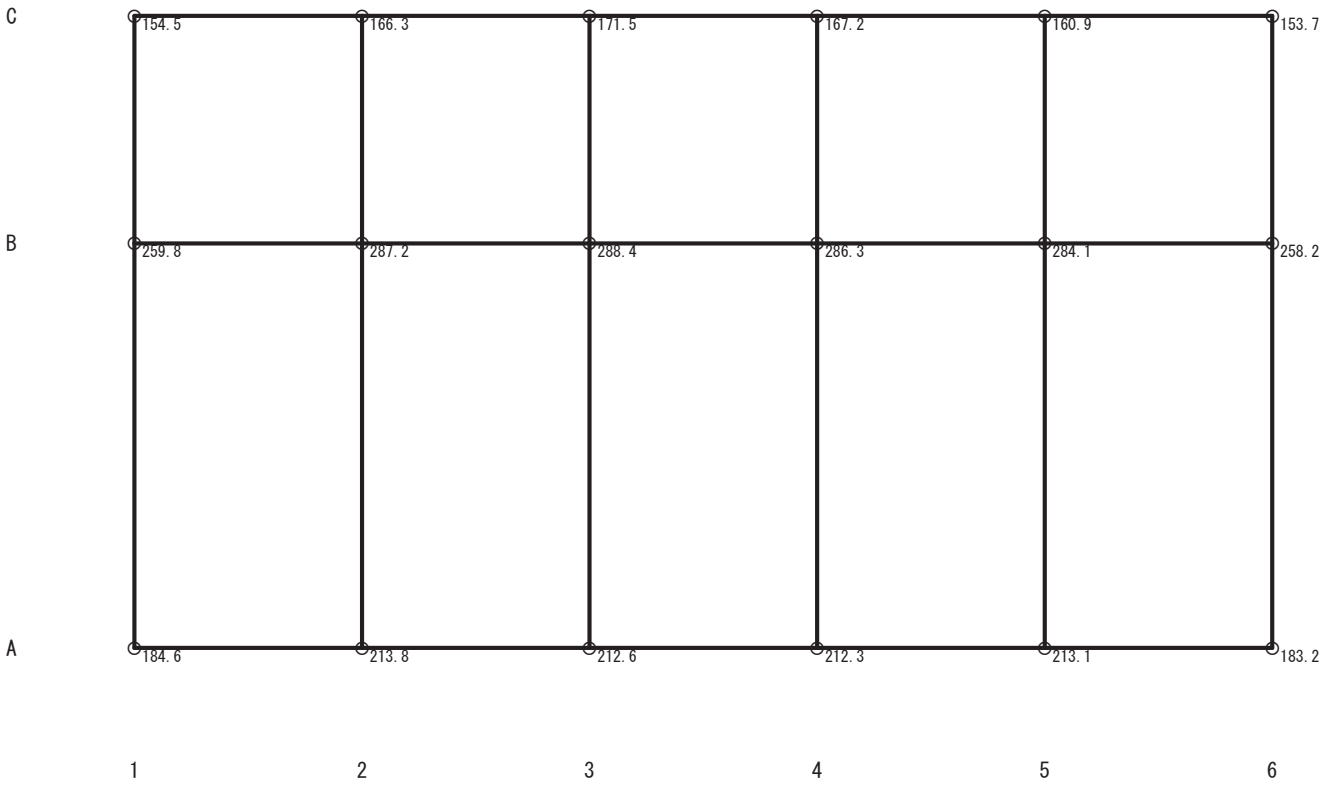

10F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	595.01	(15.4)	595.01	0.00	(100.0)	(0.0)
5	658.07	(17.1)	658.07	0.00	(100.0)	(0.0)
4	665.77	(17.3)	665.77	0.00	(100.0)	(0.0)
3	672.52	(17.4)	672.52	0.00	(100.0)	(0.0)
2	667.29	(17.3)	667.29	0.00	(100.0)	(0.0)
1	598.88	(15.5)	598.88	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3857.54	(100.0)	3857.54	0.00	(100.0)	(0.0)

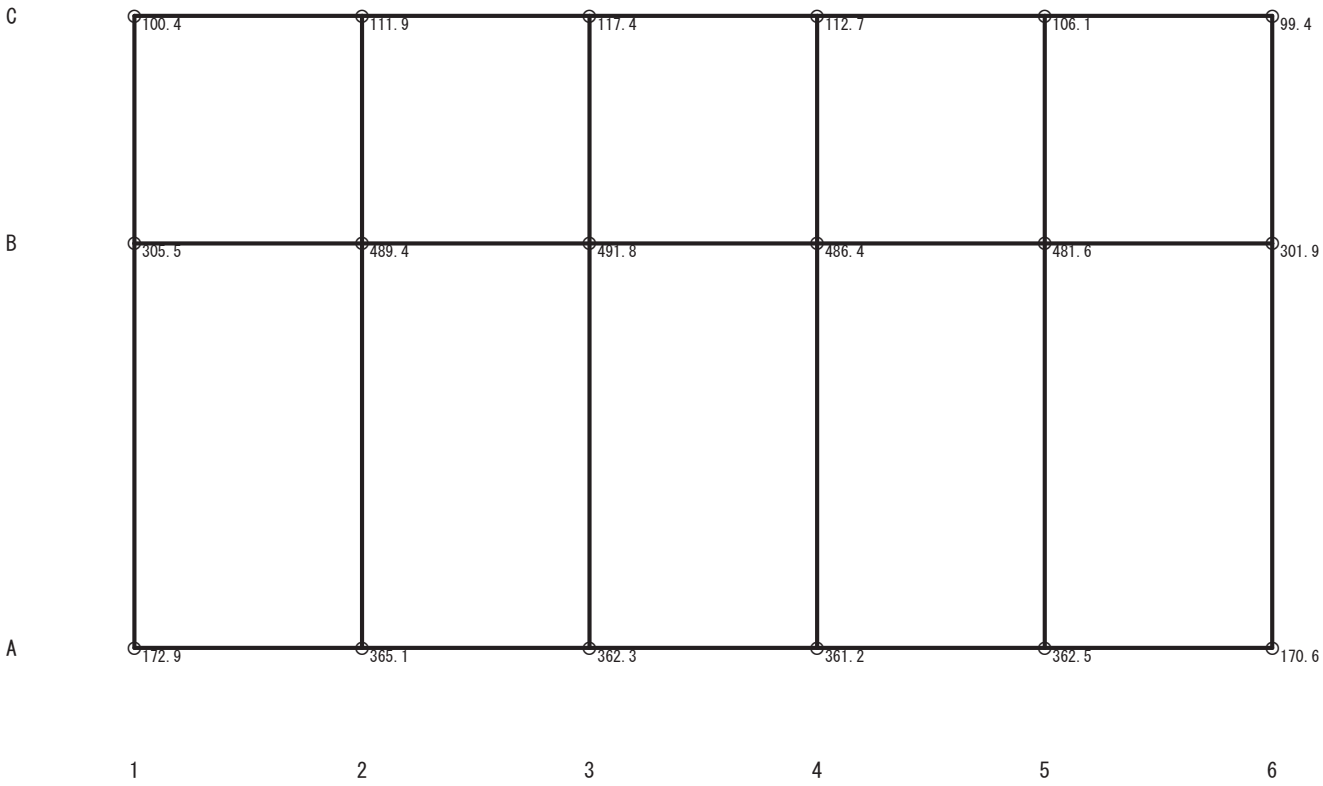

9F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	571.86	(11.4)	571.86	0.00	(100.0)	(0.0)
5	950.13	(19.0)	950.13	0.00	(100.0)	(0.0)
4	960.27	(19.2)	960.27	0.00	(100.0)	(0.0)
3	971.50	(19.4)	971.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	966.46	(19.3)	966.46	0.00	(100.0)	(0.0)
1	578.82	(11.6)	578.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4999.04	(100.0)	4999.04	0.00	(100.0)	(0.0)

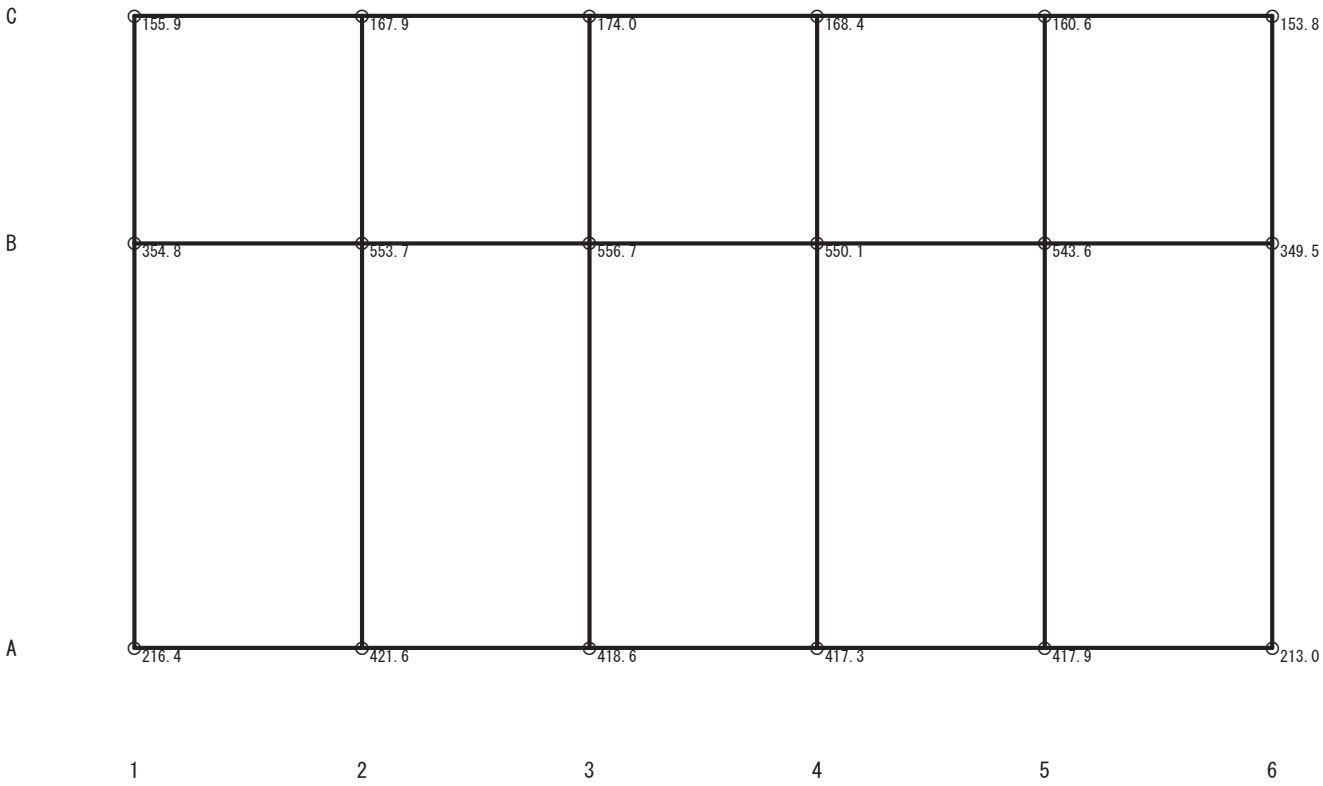

8F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	716.26	(12.0)	716.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1122.05	(18.7)	1122.05	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1135.80	(19.0)	1135.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1149.31	(19.2)	1149.31	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1143.18	(19.1)	1143.18	0.00	(100.0)	(0.0)
1	727.05	(12.1)	727.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5993.64	(100.0)	5993.64	0.00	(100.0)	(0.0)

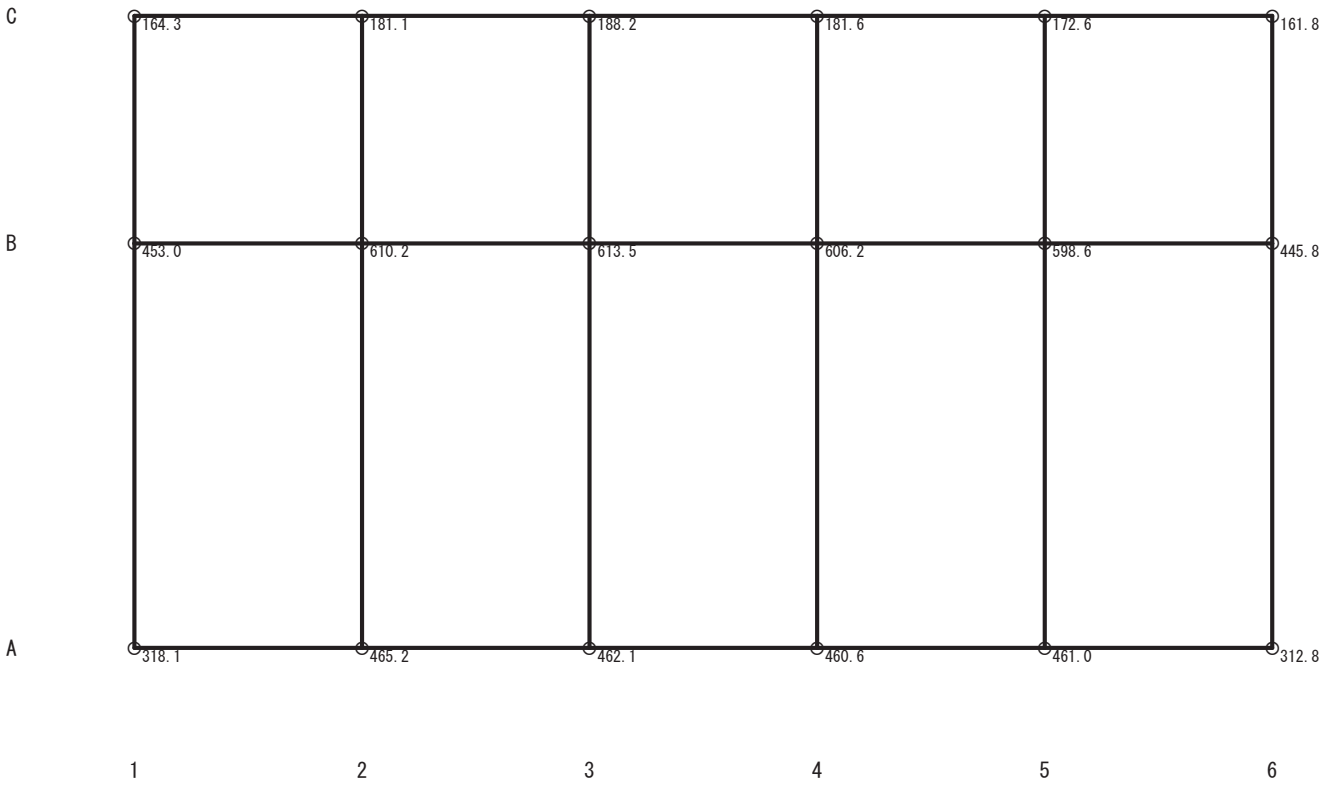

7F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	920.45	(13.4)	920.45	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1232.15	(18.0)	1232.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1248.41	(18.2)	1248.41	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1263.79	(18.4)	1263.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1256.50	(18.3)	1256.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	935.45	(13.6)	935.45	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6856.75	(100.0)	6856.75	0.00	(100.0)	(0.0)

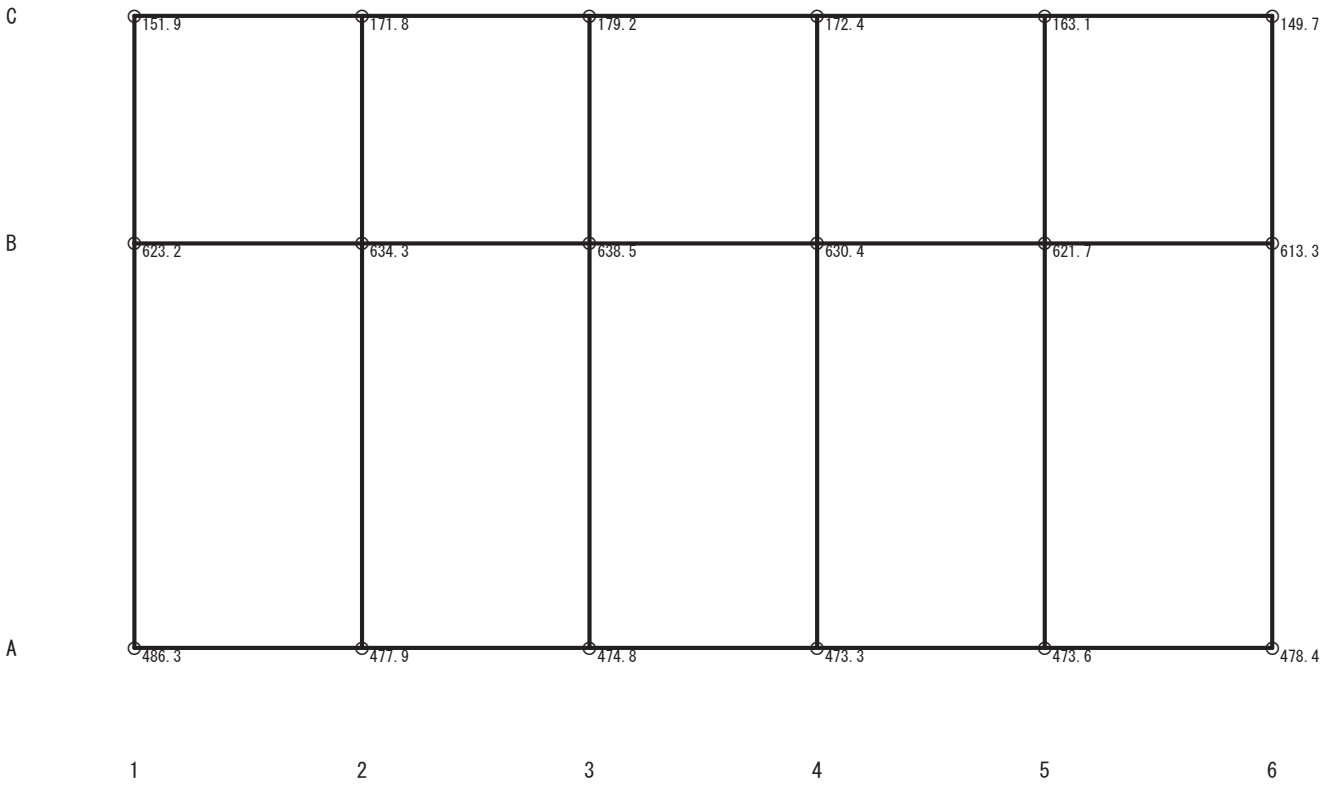

6F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1241.50	(16.3)	1241.50	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1258.47	(16.5)	1258.47	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1276.10	(16.8)	1276.10	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1292.48	(17.0)	1292.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1283.93	(16.9)	1283.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1261.46	(16.6)	1261.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7613.94	(100.0)	7613.94	0.00	(100.0)	(0.0)

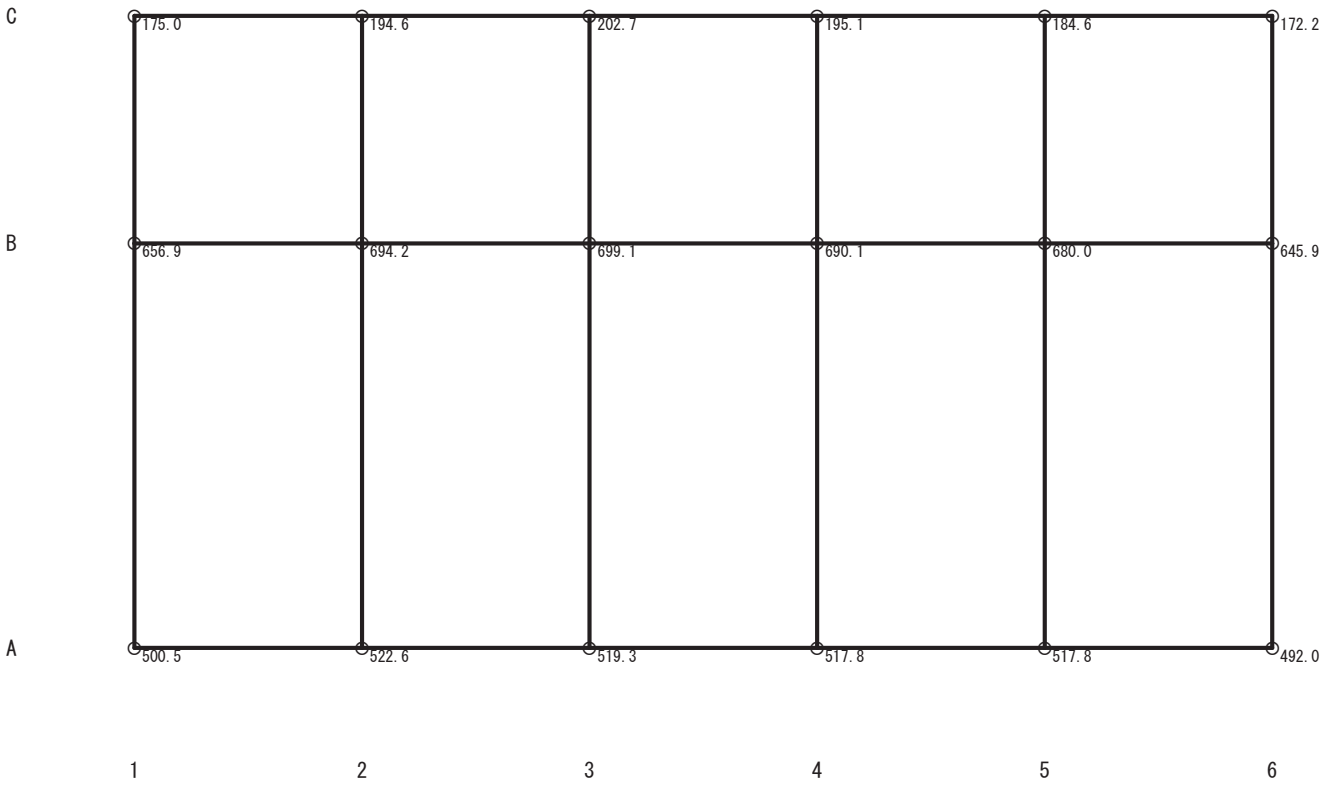

5F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1310.11	(15.9)	1310.11	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1382.45	(16.7)	1382.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1402.98	(17.0)	1402.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1421.24	(17.2)	1421.24	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1411.35	(17.1)	1411.35	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1332.32	(16.1)	1332.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8260.45	(100.0)	8260.45	0.00	(100.0)	(0.0)

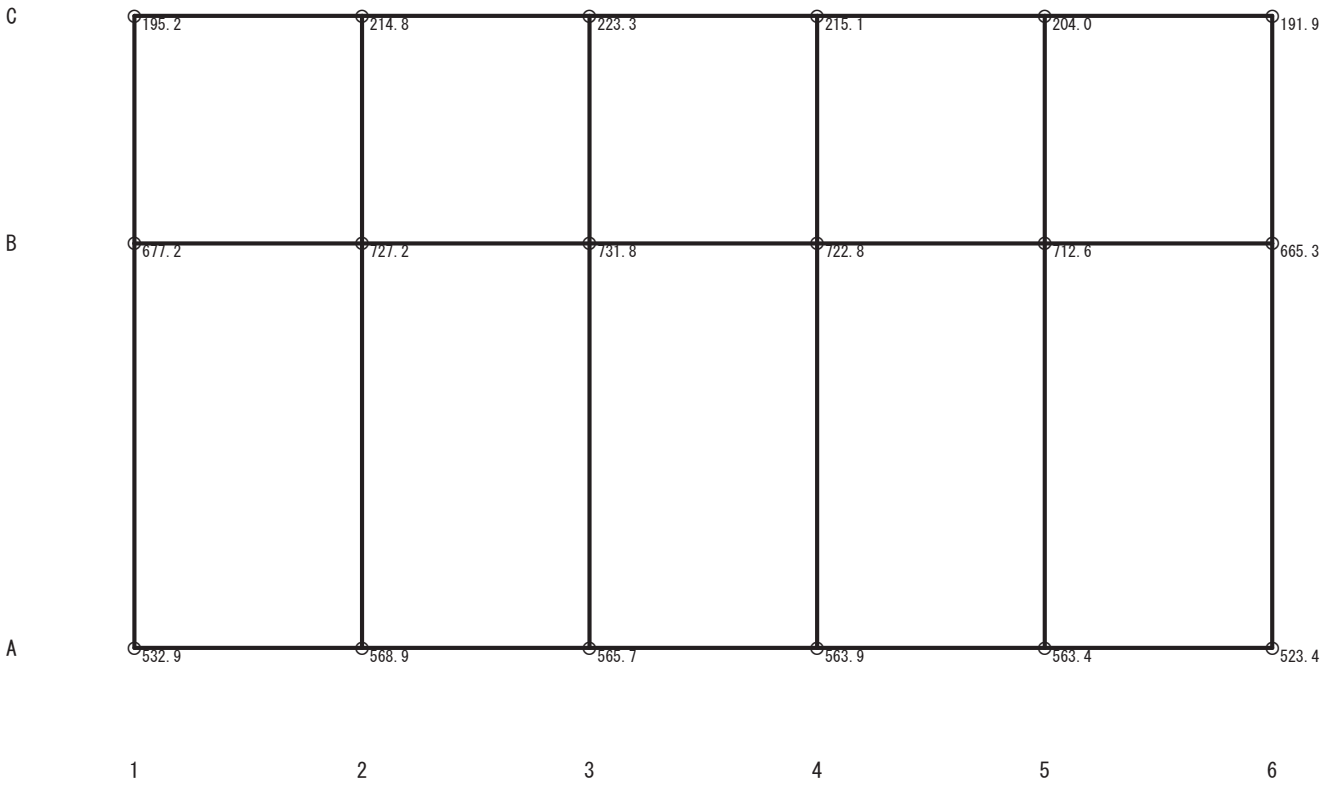

4F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1380.56	(15.7)	1380.56	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1479.98	(16.8)	1479.98	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1501.82	(17.1)	1501.82	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1520.71	(17.3)	1520.71	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1510.88	(17.2)	1510.88	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1405.26	(16.0)	1405.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8799.21	(100.0)	8799.21	0.00	(100.0)	(0.0)

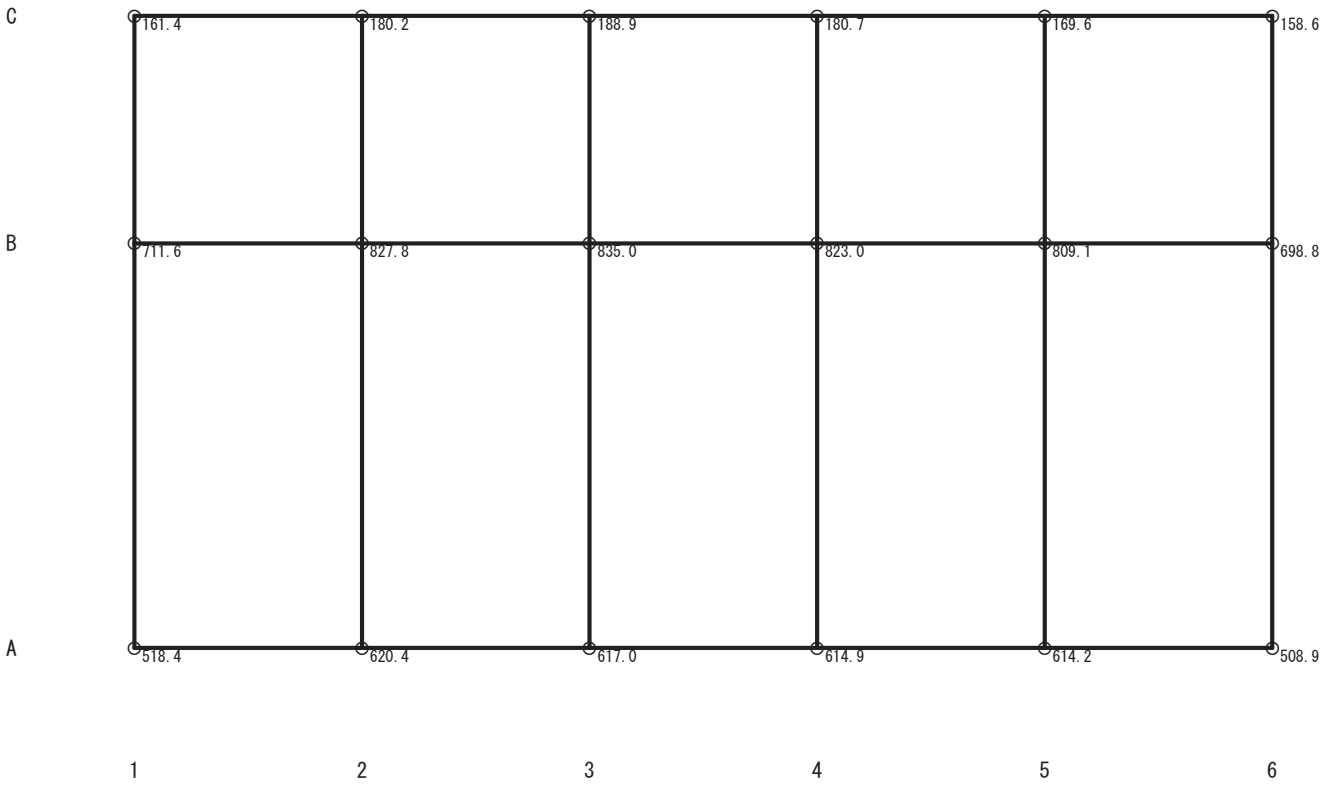

3F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1366.34	(14.8)	1366.34	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1592.89	(17.2)	1592.89	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1618.68	(17.5)	1618.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1640.88	(17.8)	1640.88	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1628.36	(17.6)	1628.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1391.40	(15.1)	1391.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9238.56	(100.0)	9238.56	0.00	(100.0)	(0.0)

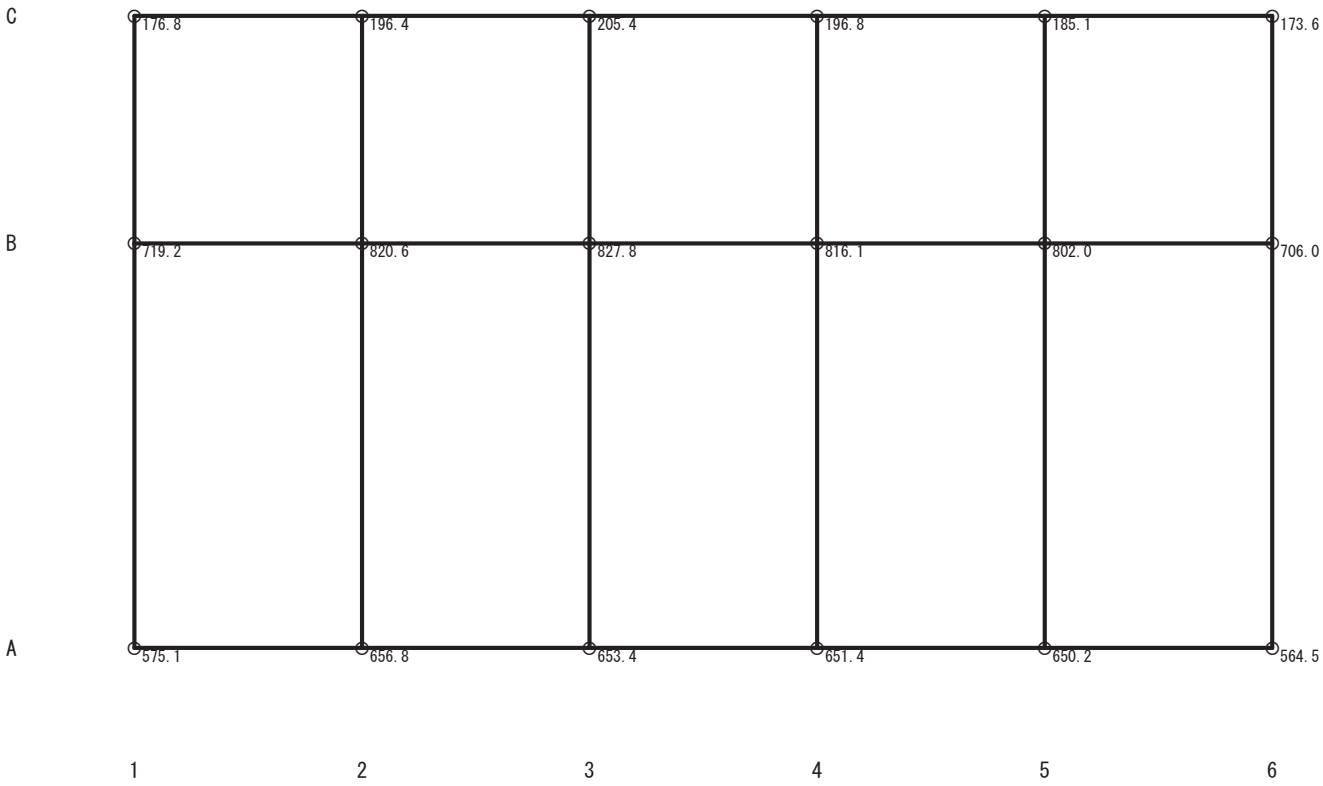

2F 階　〈Y方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1444.11	(15.1)	1444.11	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1637.30	(17.1)	1637.30	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1664.23	(17.4)	1664.23	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1686.58	(17.6)	1686.58	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1673.79	(17.5)	1673.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1471.03	(15.4)	1471.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9577.05	(100.0)	9577.05	0.00	(100.0)	(0.0)

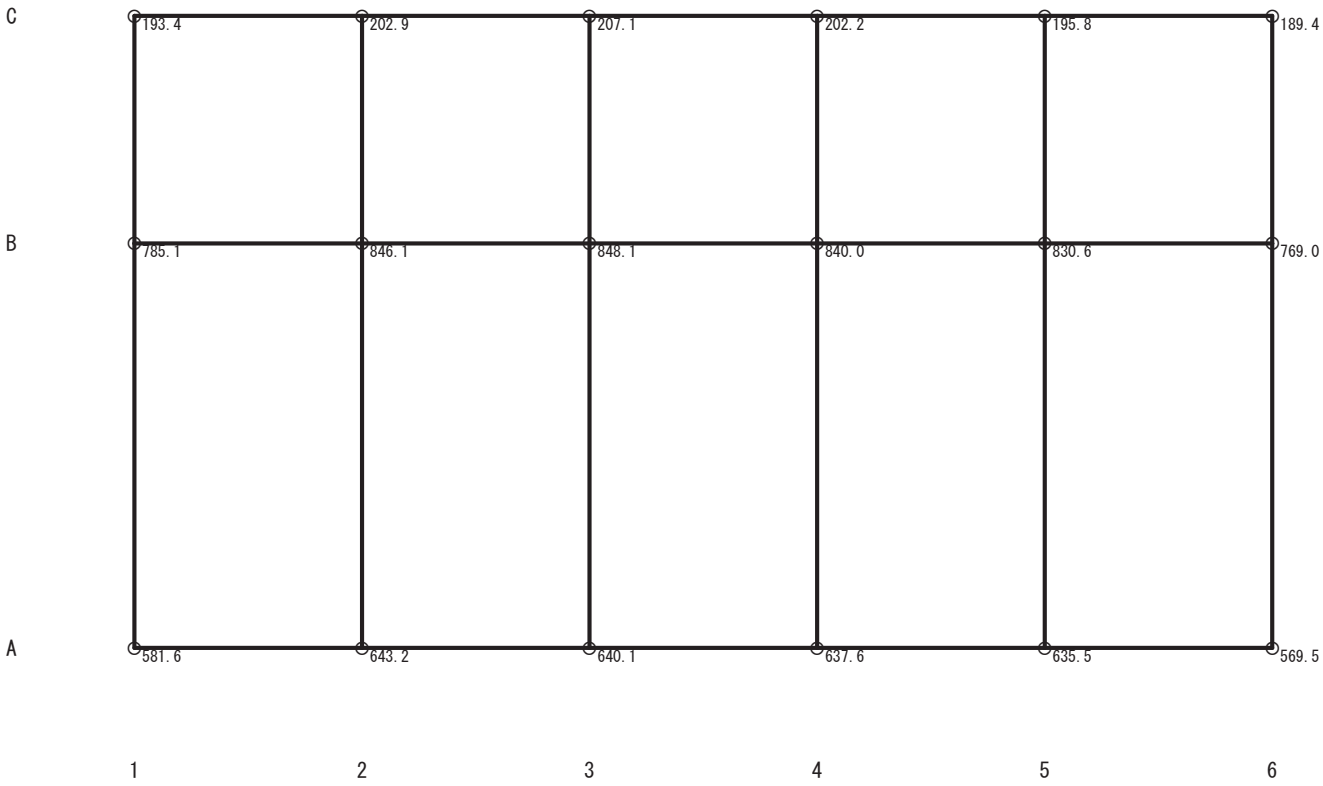

1F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1527.85	(15.6)	1527.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1661.86	(16.9)	1661.86	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1679.87	(17.1)	1679.87	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1695.25	(17.3)	1695.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1692.25	(17.2)	1692.25	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1560.06	(15.9)	1560.06	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9817.13	(100.0)	9817.13	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2531.83	2531.83	(100.0)	0.00	(0.0)	2531.83	0.00	2531.83
10F	3857.54	3857.54	(100.0)	0.00	(0.0)	3857.54	0.00	3857.54
9F	4999.04	4999.04	(100.0)	0.00	(0.0)	4999.04	0.00	4999.04
8F	5993.64	5993.64	(100.0)	0.00	(0.0)	5993.64	0.00	5993.64
7F	6856.75	6856.75	(100.0)	0.00	(0.0)	6856.75	0.00	6856.75
6F	7613.94	7613.94	(100.0)	0.00	(0.0)	7613.94	0.00	7613.94
5F	8260.45	8260.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8260.45	0.00	8260.45
4F	8799.21	8799.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8799.21	0.00	8799.21
3F	9238.56	9238.56	(100.0)	0.00	(0.0)	9238.56	0.00	9238.56
2F	9577.05	9577.05	(100.0)	0.00	(0.0)	9577.05	0.00	9577.05
1F	9817.13	9817.13	(100.0)	0.00	(0.0)	9817.13	0.00	9817.13

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（正加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.1874	400.0	1/336
10F	A	1	1.6516	400.0	1/242
9F	A	1	1.3677	400.0	1/292
8F	A	1	1.5669	400.0	1/255
7F	A	1	1.6818	400.0	1/237
6F	A	1	1.6499	400.0	1/242
5F	A	1	1.7431	400.0	1/229
4F	A	1	1.7803	400.0	1/224
3F	A	1	1.5411	400.0	1/259

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
2F	A	1	1.4746	400.0	1/271
1F	A	1	0.9775	400.0	1/409

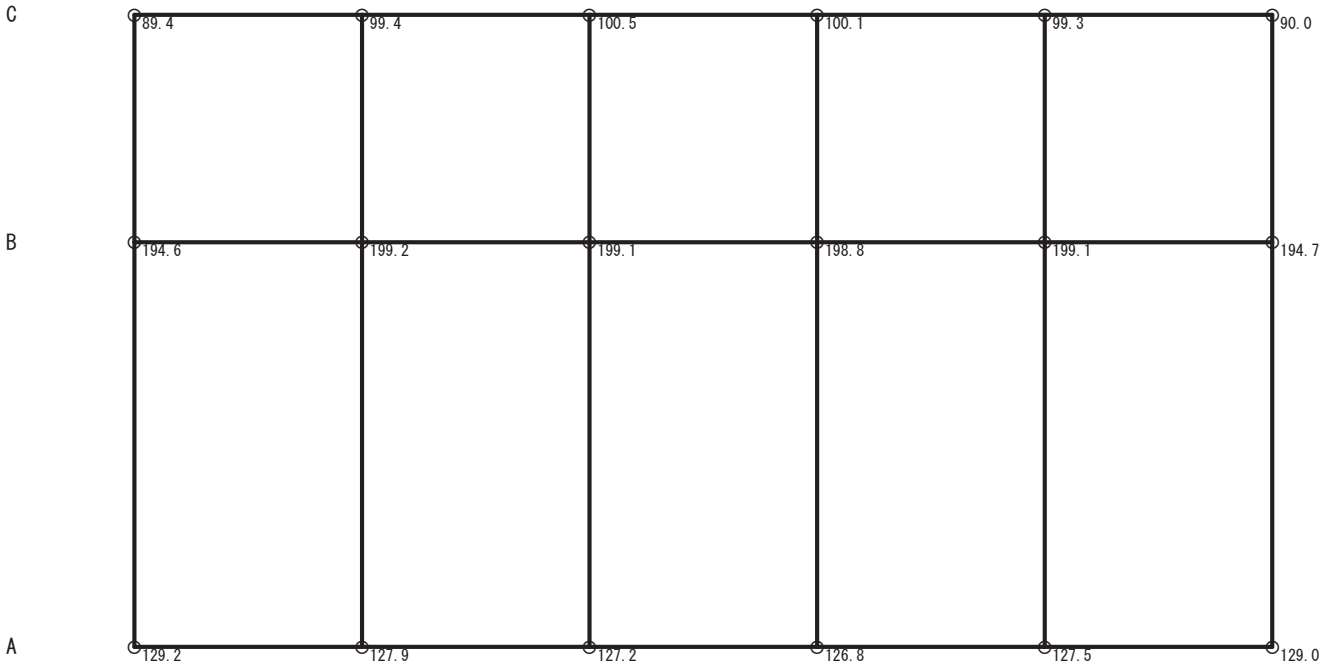

11F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	413.73	(16.3)	413.73	0.00	(100.0)	(0.0)
5	425.95	(16.8)	425.95	0.00	(100.0)	(0.0)
4	425.73	(16.8)	425.73	0.00	(100.0)	(0.0)
3	426.83	(16.9)	426.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	426.45	(16.8)	426.45	0.00	(100.0)	(0.0)
1	413.14	(16.3)	413.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2531.83	(100.0)	2531.83	0.00	(100.0)	(0.0)

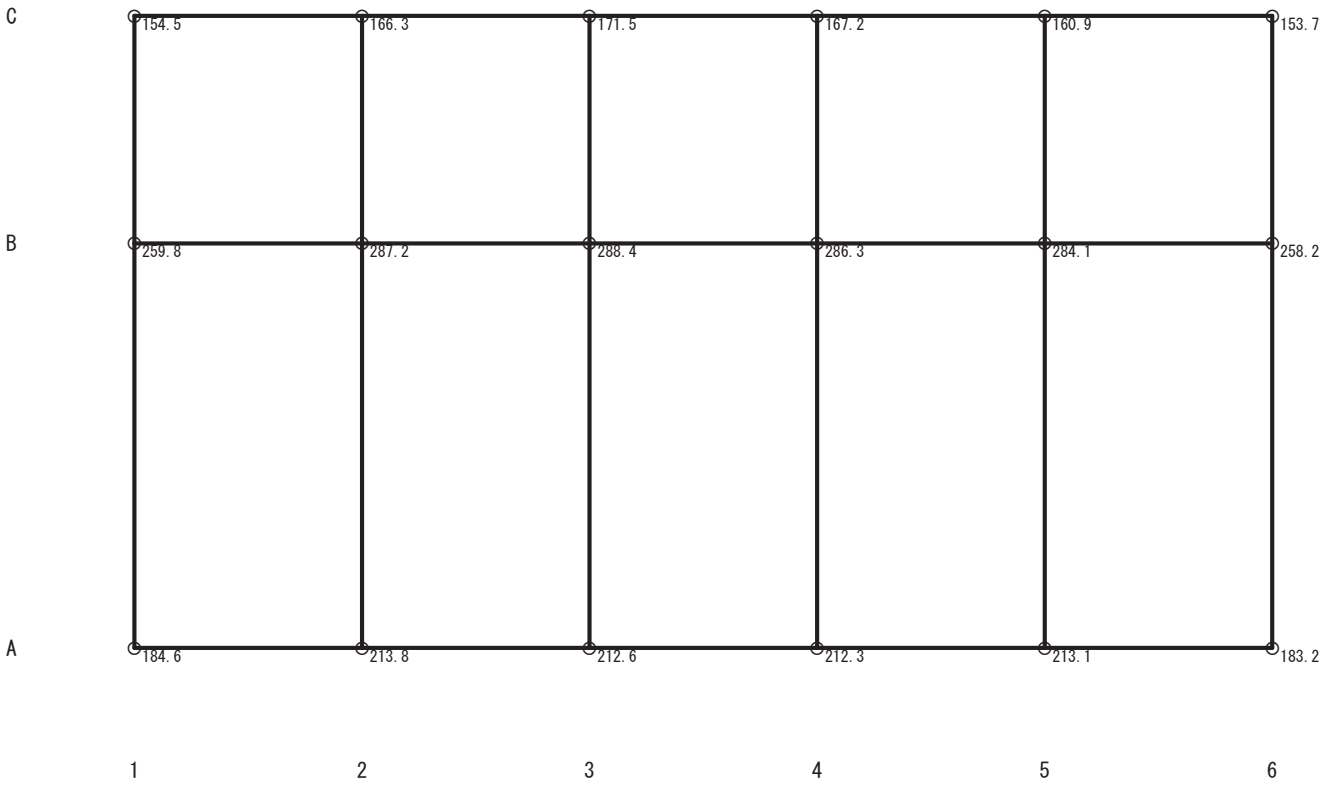

10F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	595.01	(15.4)	595.01	0.00	(100.0)	(0.0)
5	658.07	(17.1)	658.07	0.00	(100.0)	(0.0)
4	665.77	(17.3)	665.77	0.00	(100.0)	(0.0)
3	672.52	(17.4)	672.52	0.00	(100.0)	(0.0)
2	667.29	(17.3)	667.29	0.00	(100.0)	(0.0)
1	598.88	(15.5)	598.88	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3857.54	(100.0)	3857.54	0.00	(100.0)	(0.0)

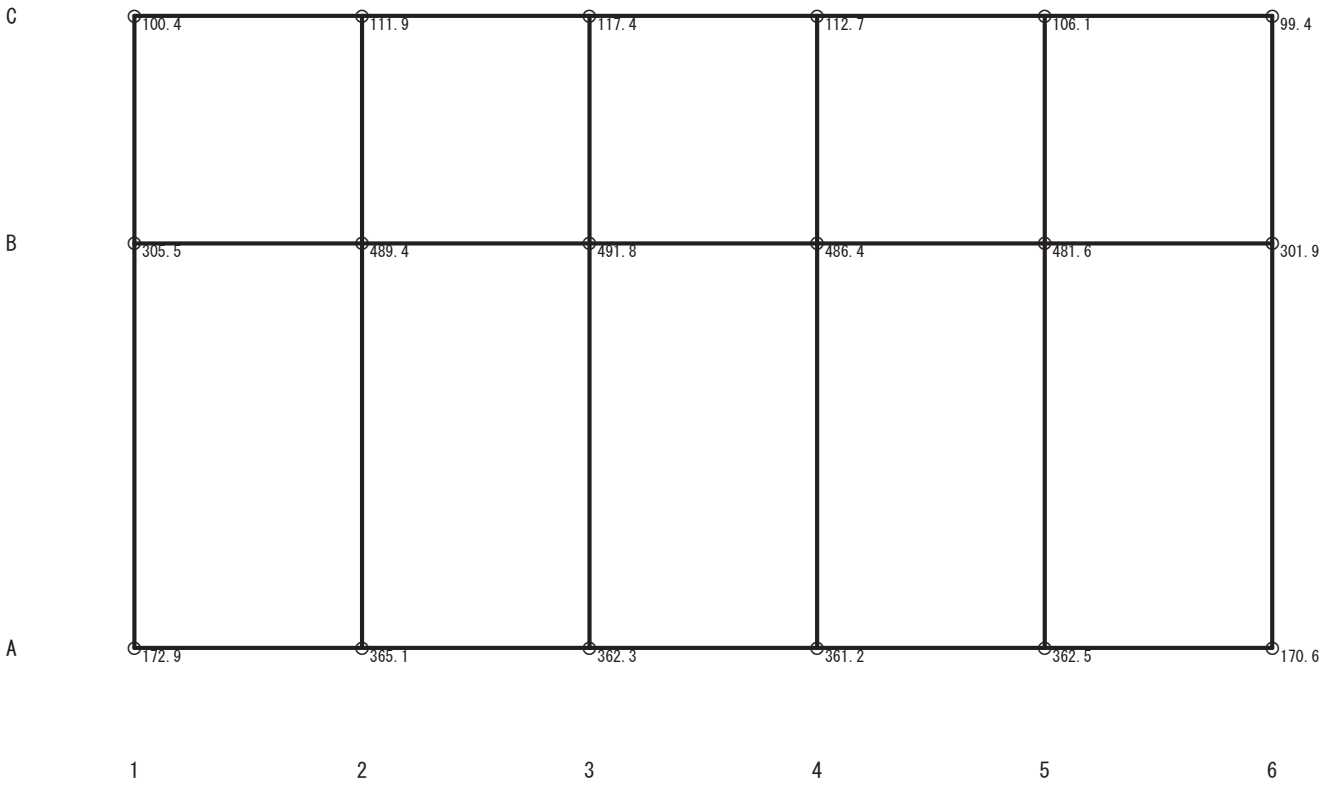

9F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	571.86	(11.4)	571.86	0.00	(100.0)	(0.0)
5	950.13	(19.0)	950.13	0.00	(100.0)	(0.0)
4	960.27	(19.2)	960.27	0.00	(100.0)	(0.0)
3	971.50	(19.4)	971.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	966.46	(19.3)	966.46	0.00	(100.0)	(0.0)
1	578.82	(11.6)	578.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4999.04	(100.0)	4999.04	0.00	(100.0)	(0.0)

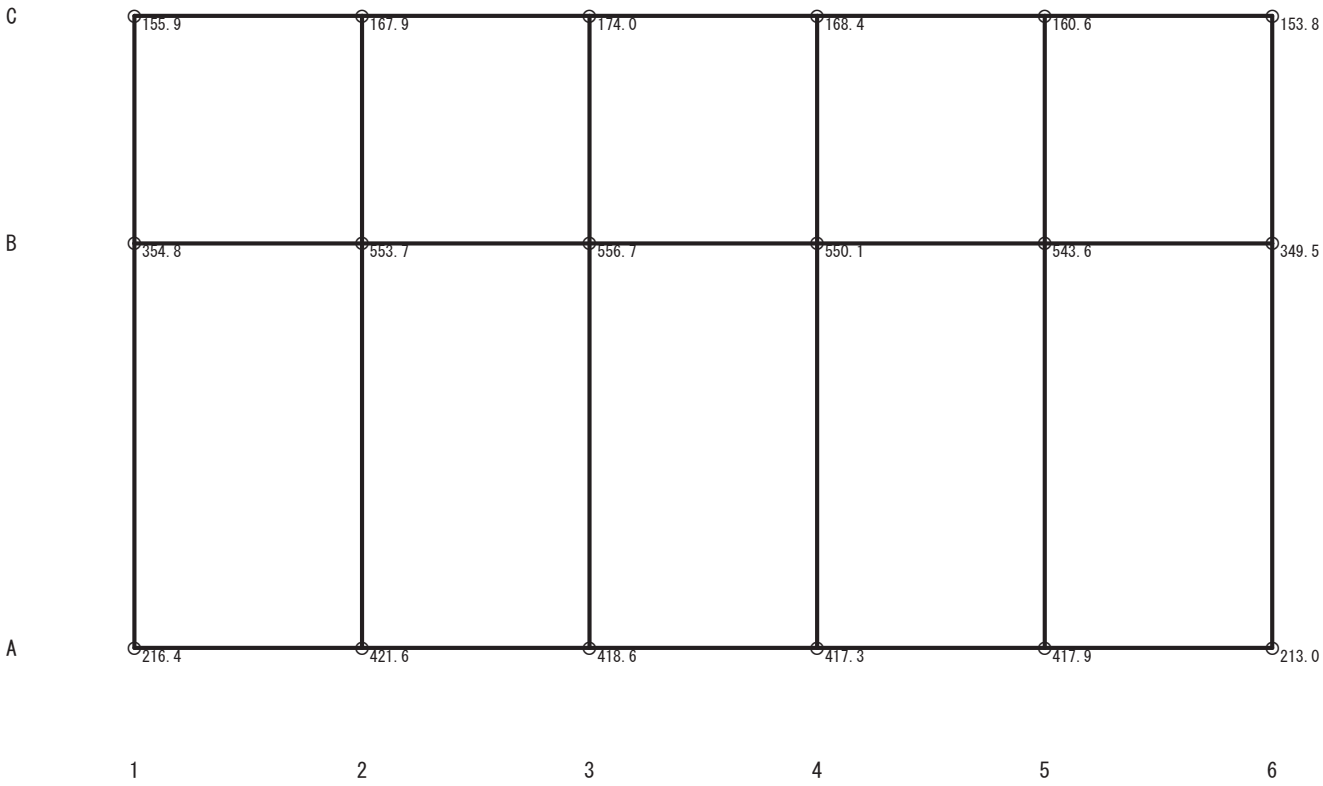

8F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	716.26	(12.0)	716.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1122.05	(18.7)	1122.05	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1135.80	(19.0)	1135.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1149.31	(19.2)	1149.31	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1143.18	(19.1)	1143.18	0.00	(100.0)	(0.0)
1	727.05	(12.1)	727.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5993.64	(100.0)	5993.64	0.00	(100.0)	(0.0)

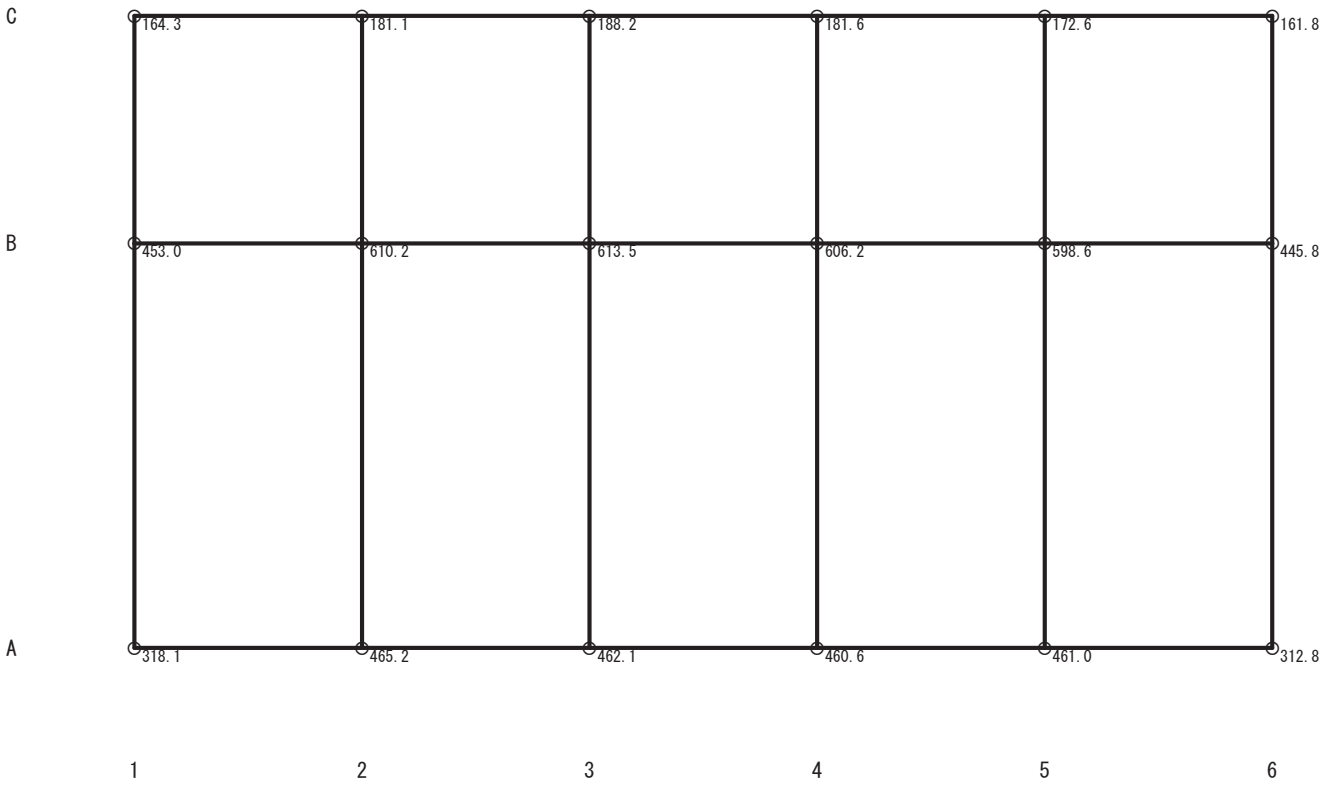

7F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	920.45	(13.4)	920.45	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1232.15	(18.0)	1232.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1248.41	(18.2)	1248.41	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1263.79	(18.4)	1263.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1256.50	(18.3)	1256.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	935.45	(13.6)	935.45	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6856.75	(100.0)	6856.75	0.00	(100.0)	(0.0)

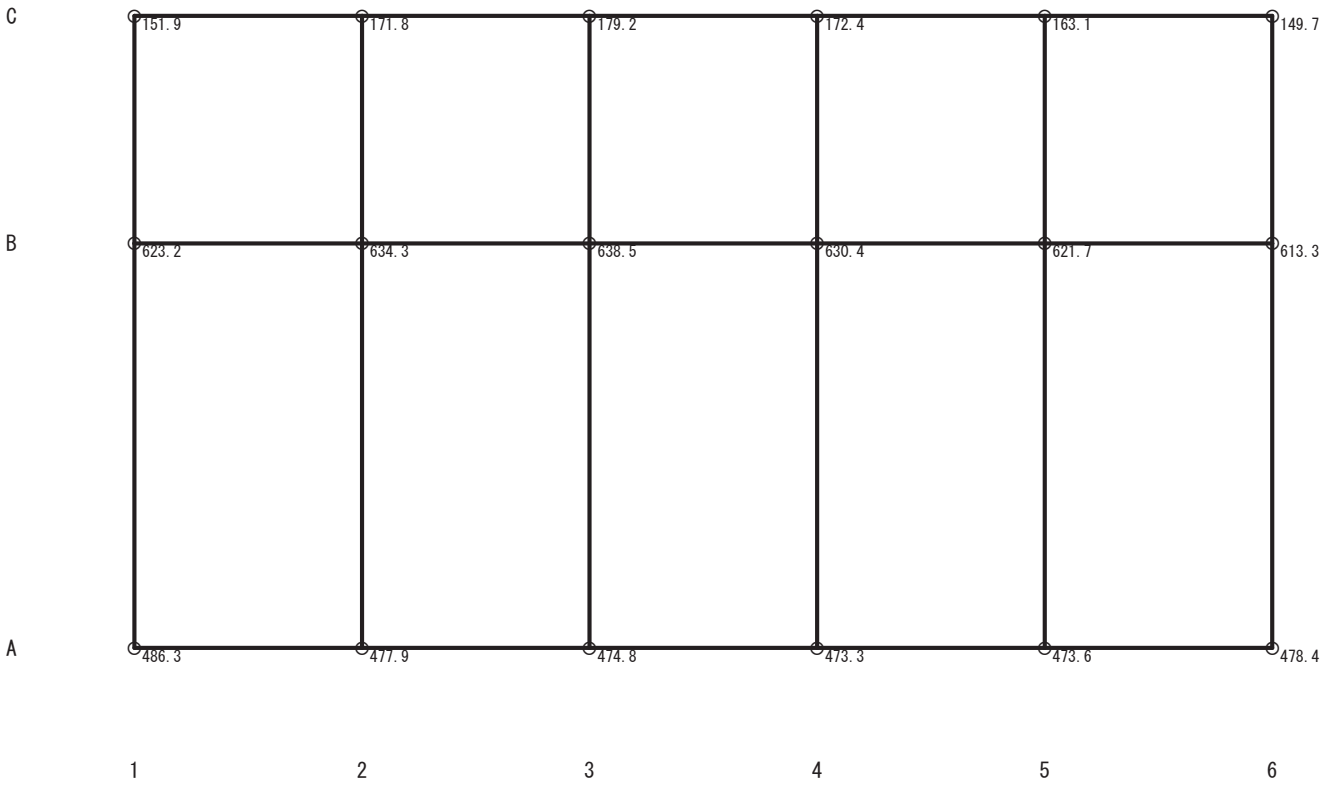

6F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1241.50	(16.3)	1241.50	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1258.47	(16.5)	1258.47	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1276.10	(16.8)	1276.10	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1292.48	(17.0)	1292.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1283.93	(16.9)	1283.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1261.46	(16.6)	1261.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7613.94	(100.0)	7613.94	0.00	(100.0)	(0.0)

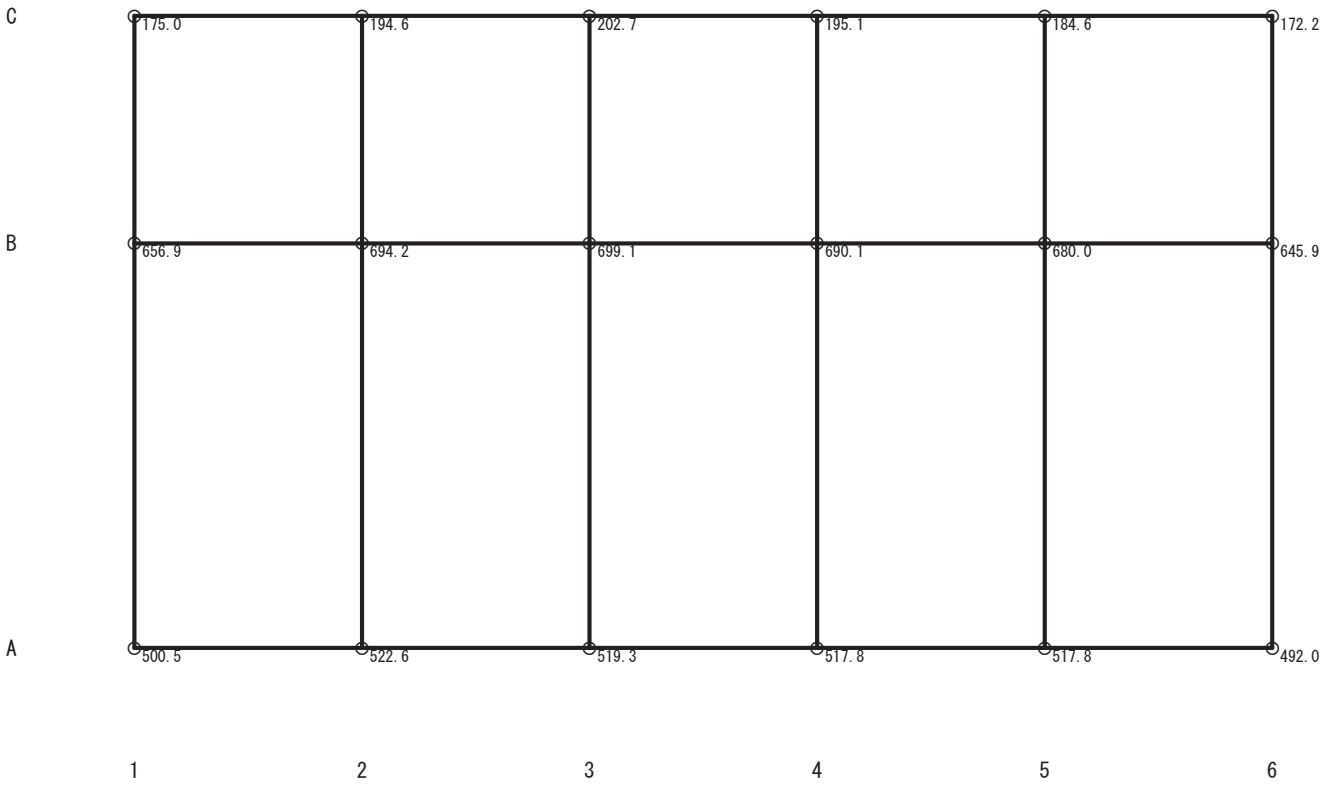

5F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1310.11	(15.9)	1310.11	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1382.45	(16.7)	1382.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1402.98	(17.0)	1402.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1421.24	(17.2)	1421.24	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1411.35	(17.1)	1411.35	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1332.32	(16.1)	1332.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8260.45	(100.0)	8260.45	0.00	(100.0)	(0.0)

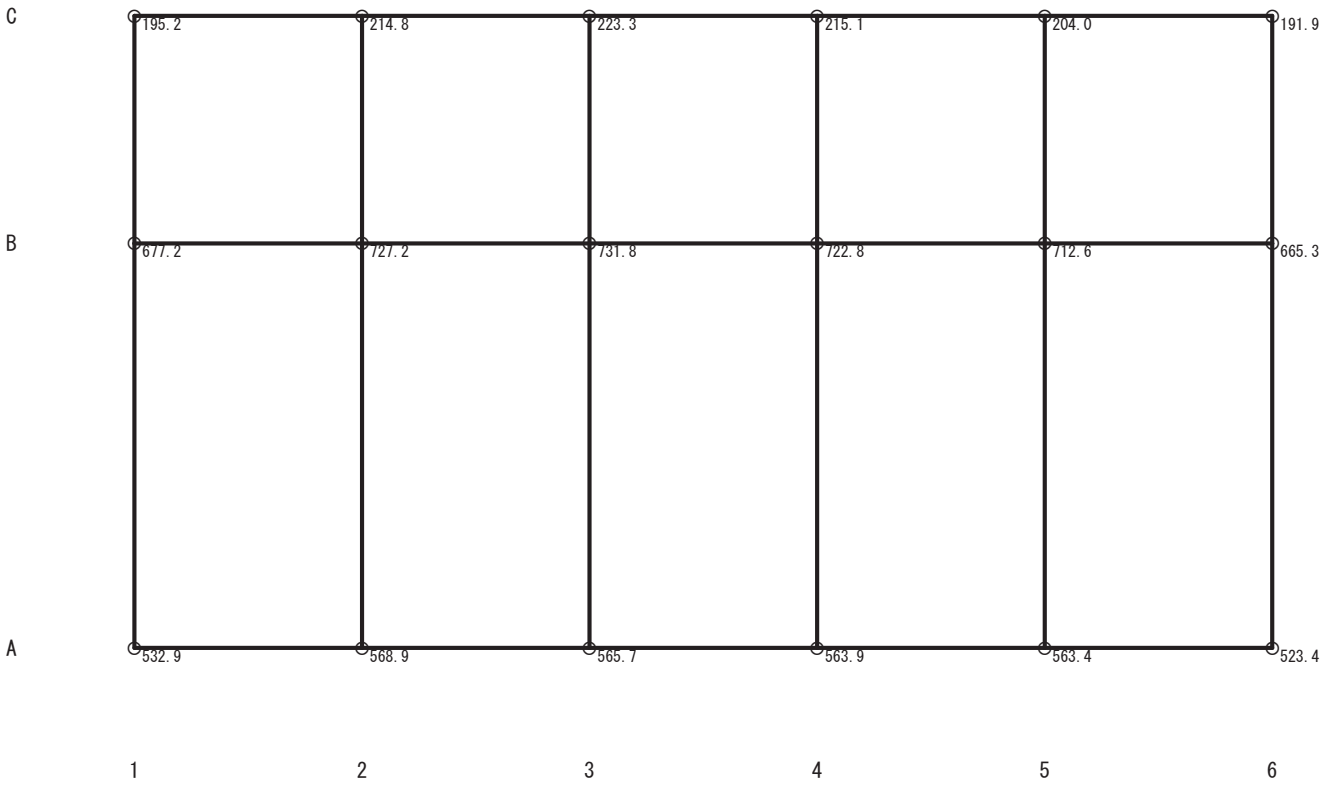

4F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1380.56	(15.7)	1380.56	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1479.98	(16.8)	1479.98	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1501.82	(17.1)	1501.82	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1520.71	(17.3)	1520.71	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1510.88	(17.2)	1510.88	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1405.26	(16.0)	1405.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8799.21	(100.0)	8799.21	0.00	(100.0)	(0.0)

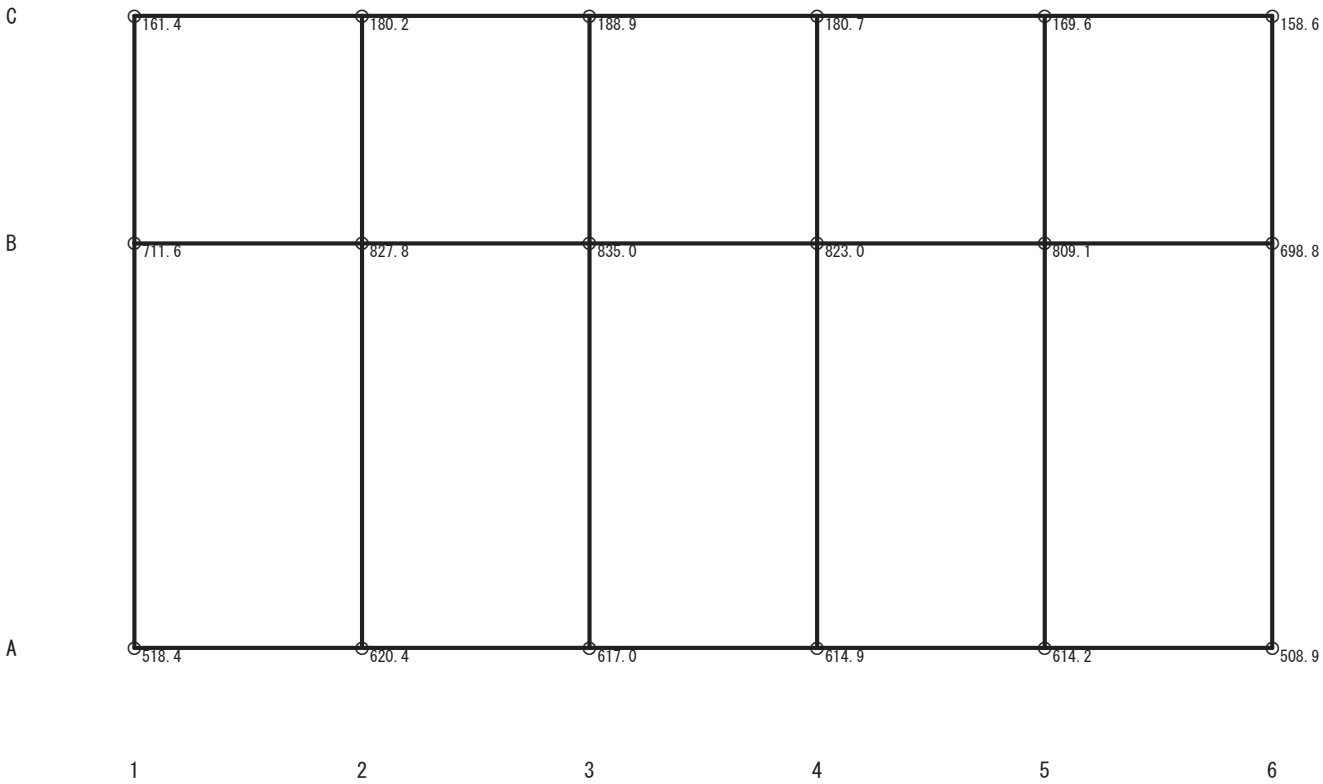

3F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1366.34	(14.8)	1366.34	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1592.89	(17.2)	1592.89	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1618.68	(17.5)	1618.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1640.88	(17.8)	1640.88	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1628.36	(17.6)	1628.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1391.40	(15.1)	1391.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9238.56	(100.0)	9238.56	0.00	(100.0)	(0.0)

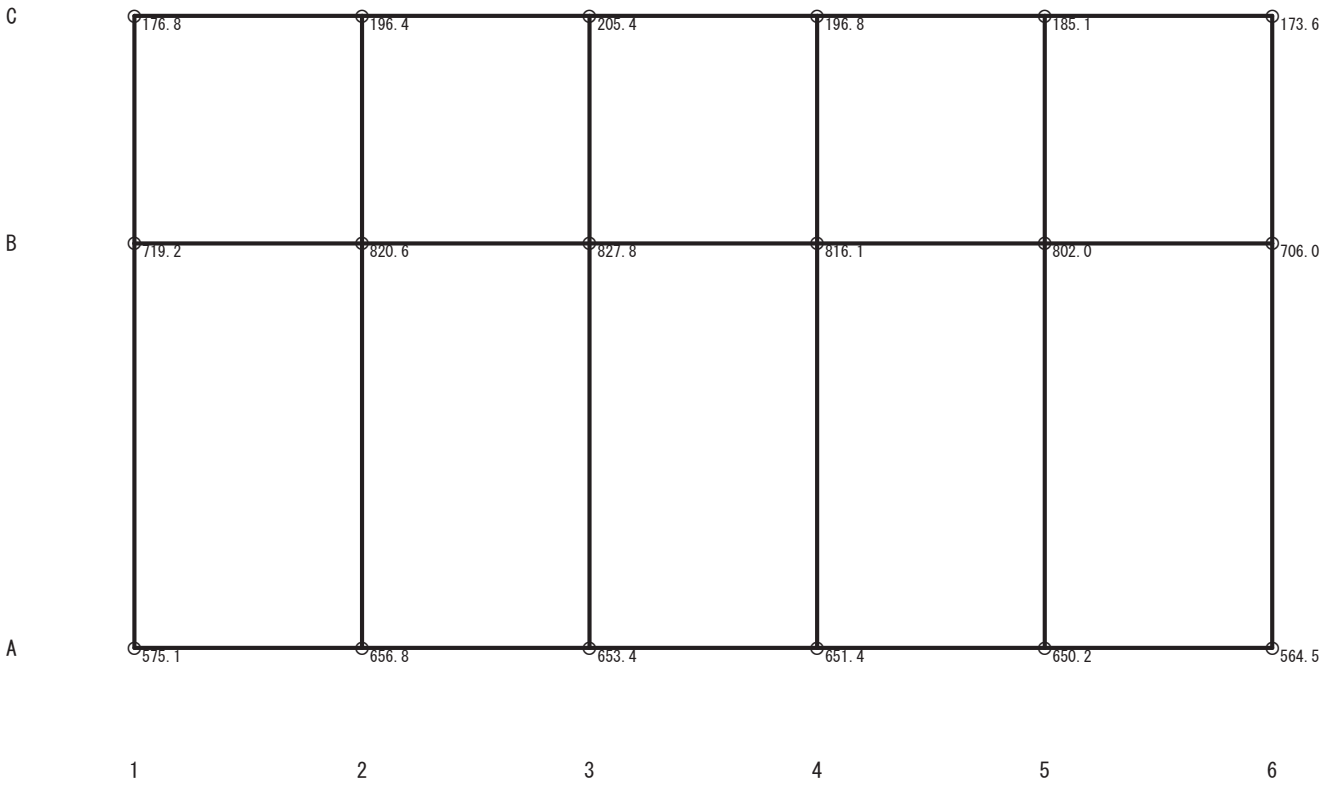

2F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1444.11	(15.1)	1444.11	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1637.30	(17.1)	1637.30	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1664.23	(17.4)	1664.23	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1686.58	(17.6)	1686.58	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1673.79	(17.5)	1673.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1471.03	(15.4)	1471.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9577.05	(100.0)	9577.05	0.00	(100.0)	(0.0)

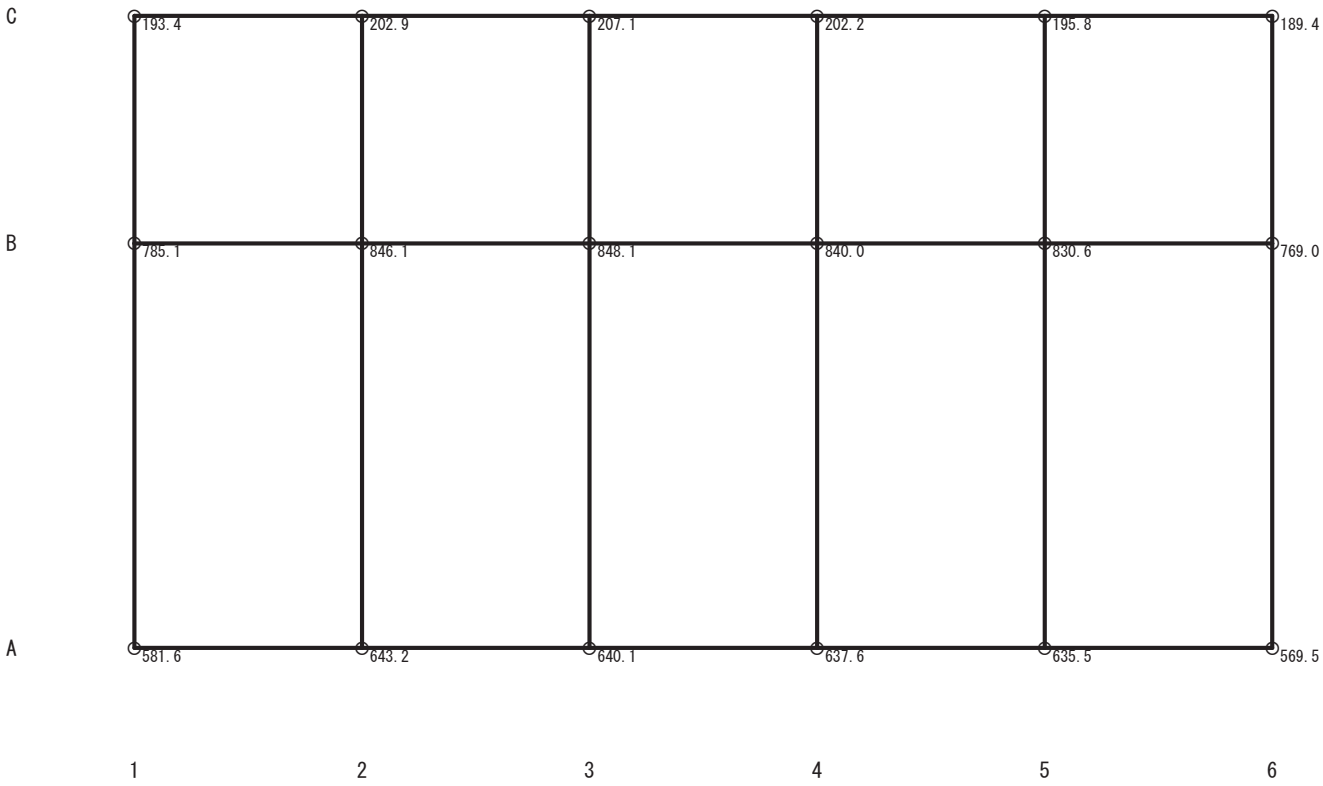

1F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1527.85	(15.6)	1527.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1661.86	(16.9)	1661.86	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1679.87	(17.1)	1679.87	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1695.25	(17.3)	1695.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1692.25	(17.2)	1692.25	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1560.06	(15.9)	1560.06	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9817.13	(100.0)	9817.13	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2531.83	2531.83	(100.0)	0.00	(0.0)	2531.83	0.00	2531.83
10F	3857.54	3857.54	(100.0)	0.00	(0.0)	3857.54	0.00	3857.54
9F	4999.04	4999.04	(100.0)	0.00	(0.0)	4999.04	0.00	4999.04
8F	5993.64	5993.64	(100.0)	0.00	(0.0)	5993.64	0.00	5993.64
7F	6856.75	6856.75	(100.0)	0.00	(0.0)	6856.75	0.00	6856.75
6F	7613.94	7613.94	(100.0)	0.00	(0.0)	7613.94	0.00	7613.94
5F	8260.45	8260.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8260.45	0.00	8260.45
4F	8799.21	8799.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8799.21	0.00	8799.21
3F	9238.56	9238.56	(100.0)	0.00	(0.0)	9238.56	0.00	9238.56
2F	9577.05	9577.05	(100.0)	0.00	(0.0)	9577.05	0.00	9577.05
1F	9817.13	9817.13	(100.0)	0.00	(0.0)	9817.13	0.00	9817.13

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（負加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.1874	400.0	1/336
10F	A	1	1.6516	400.0	1/242
9F	A	1	1.3677	400.0	1/292
8F	A	1	1.5669	400.0	1/255
7F	A	1	1.6818	400.0	1/237
6F	A	1	1.6499	400.0	1/242
5F	A	1	1.7431	400.0	1/229
4F	A	1	1.7803	400.0	1/224
3F	A	1	1.5411	400.0	1/259

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
2F	A	1	1.4746	400.0	1/271
1F	A	1	0.9775	400.0	1/409

A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の (DL+LLE) の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す

※ 正加力、負加力は同じ

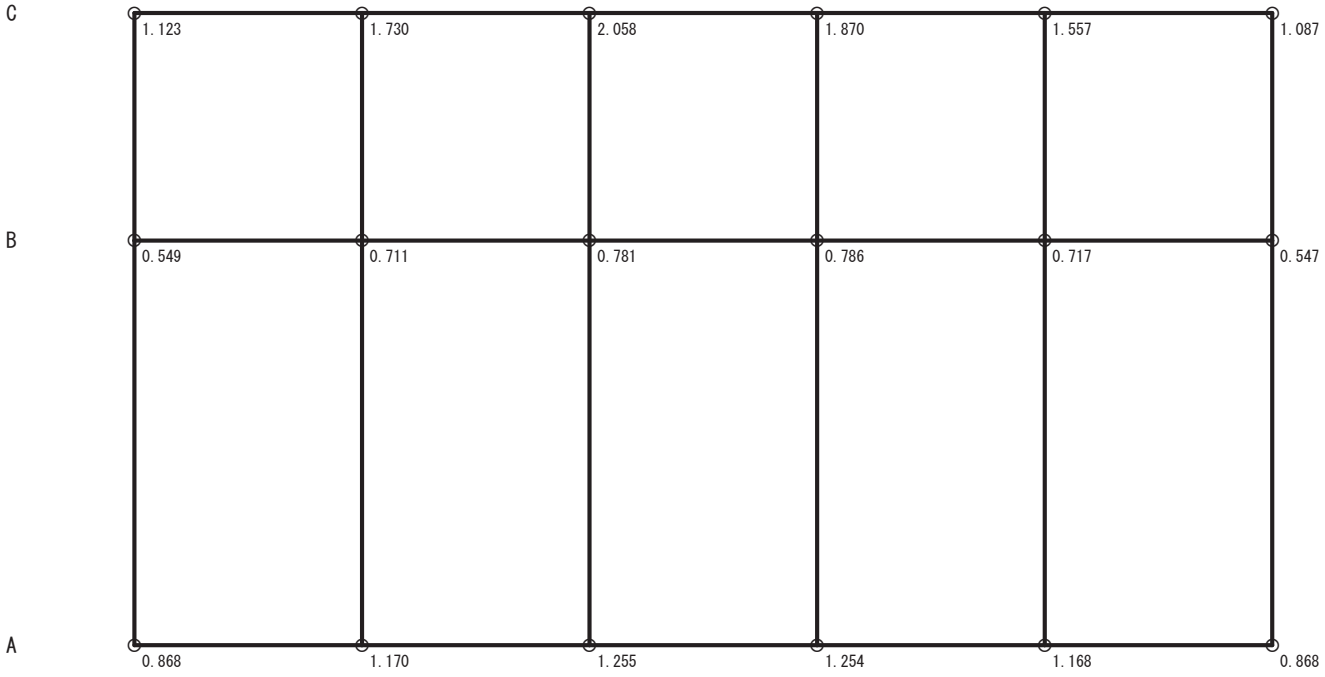

11F 階　<X-方向>　(S=1/239)

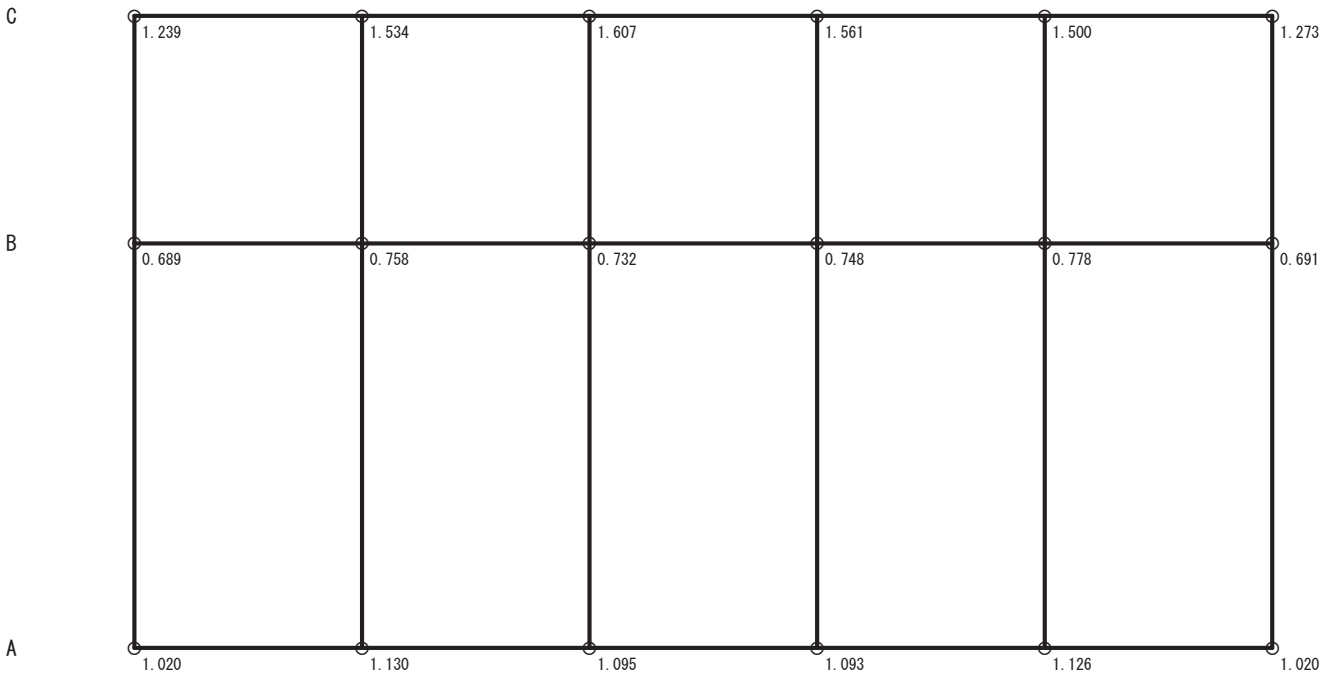

10F 階　<X-方向>　(S=1/239)

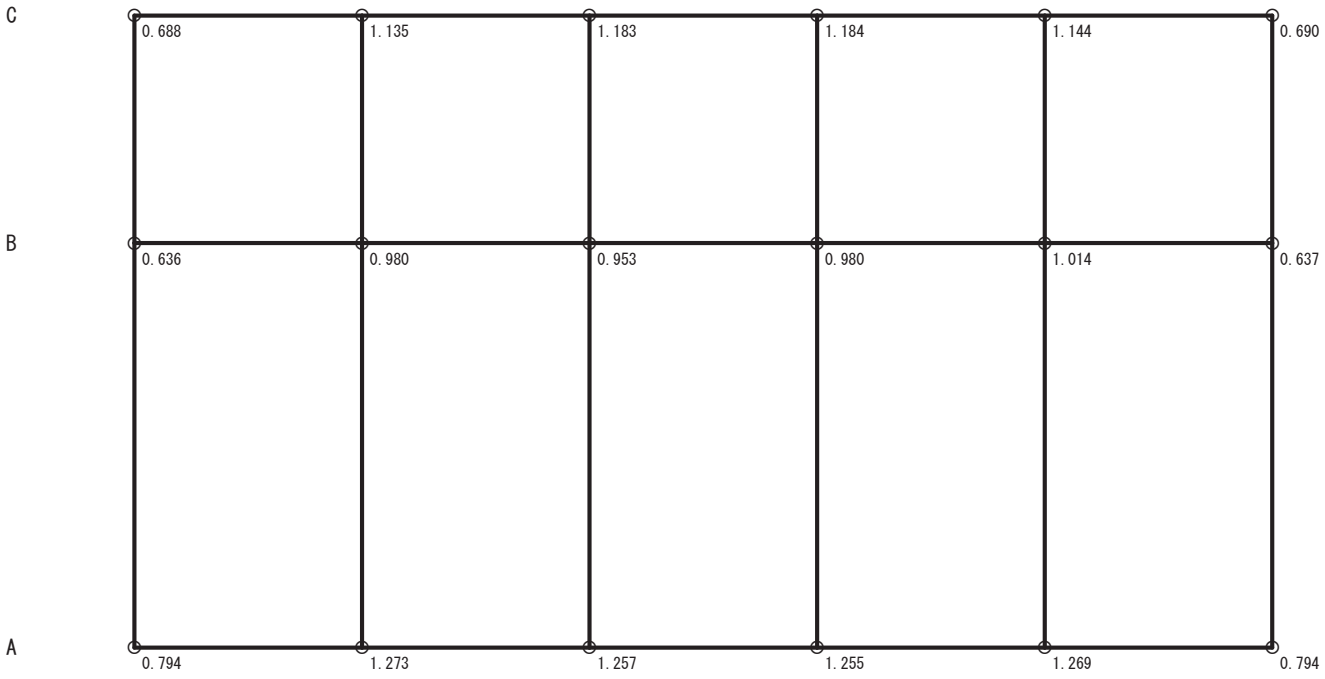

9F 階　<X-方向>　(S=1/239)

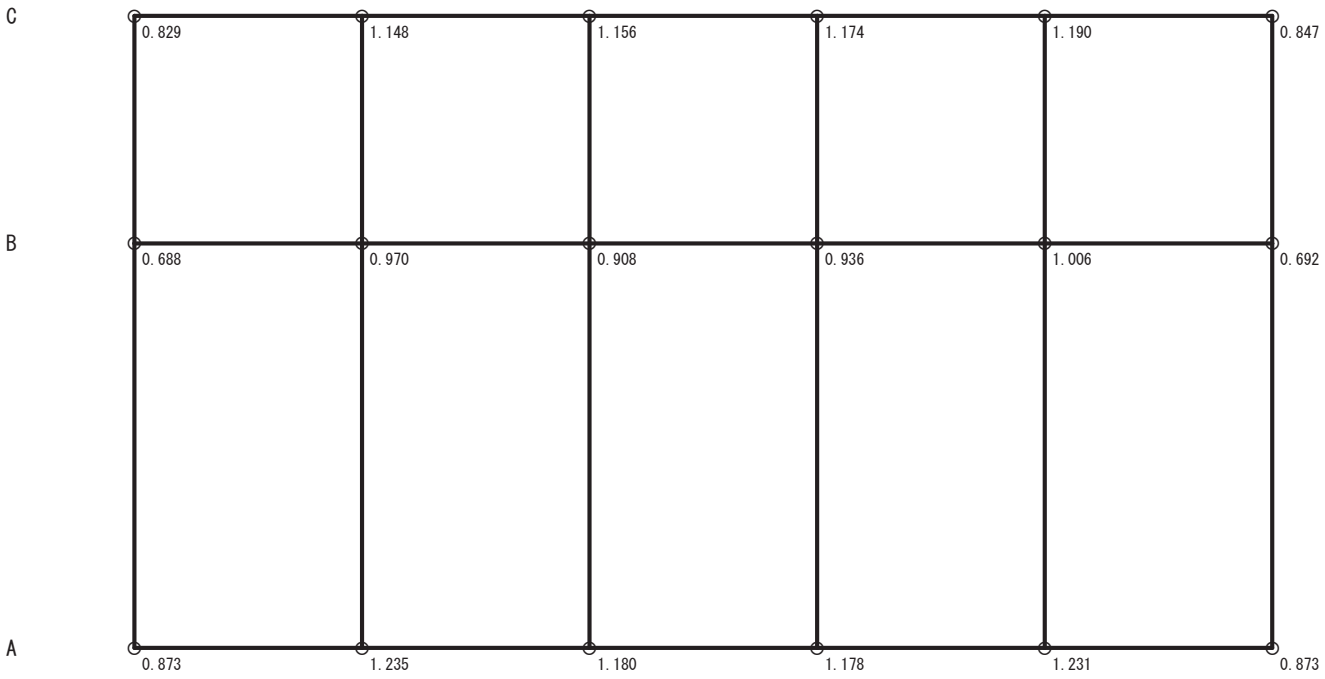

8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

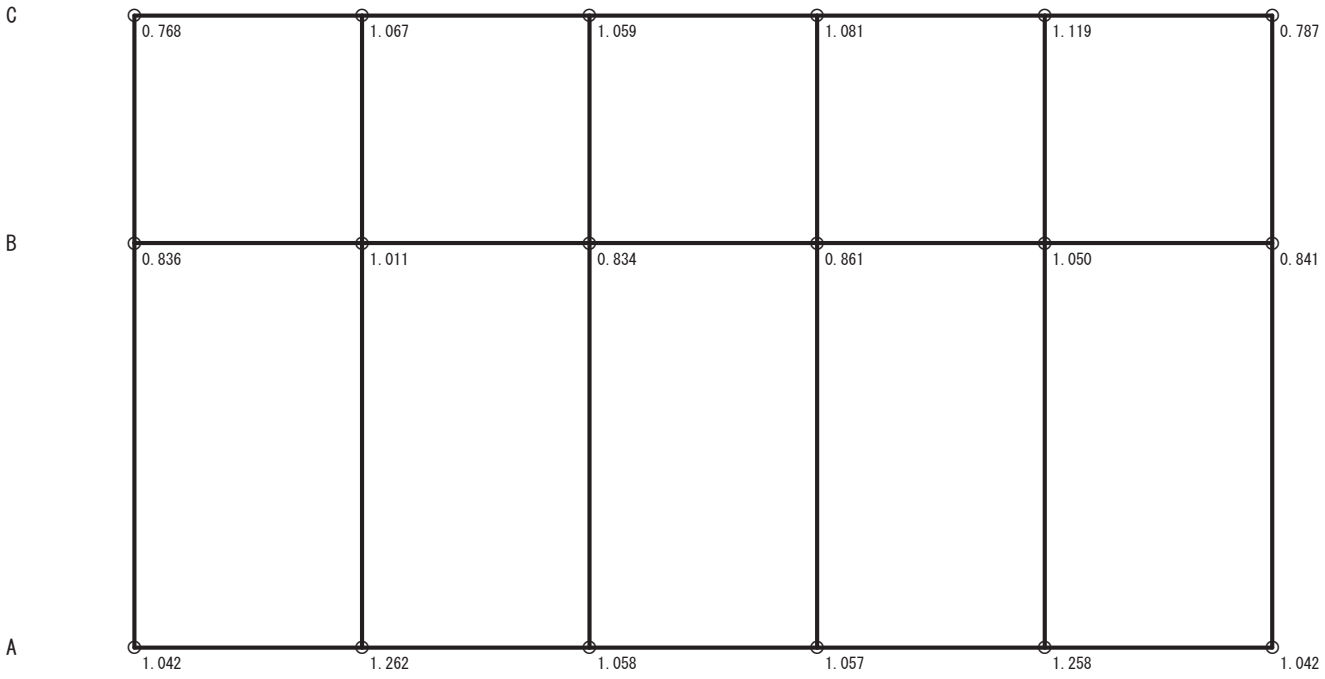

7F 階　<X-方向>　(S=1/239)

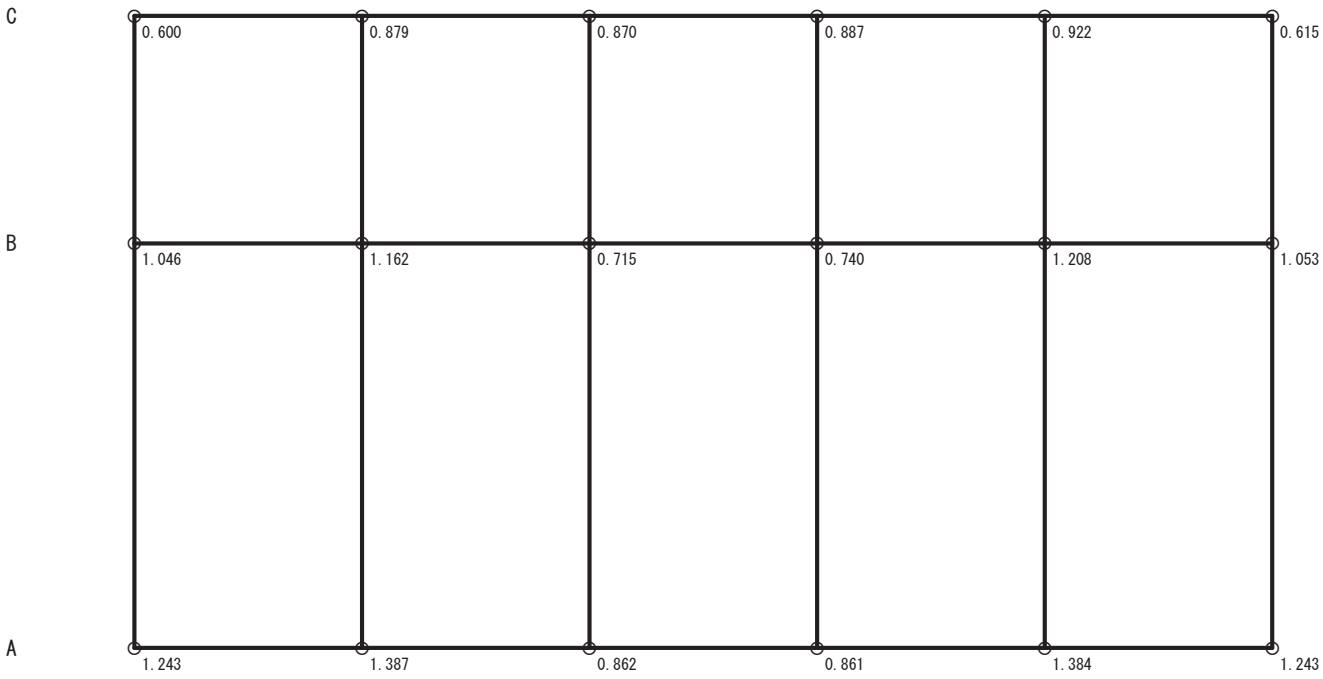

6F 階　<X-方向>　(S=1/239)

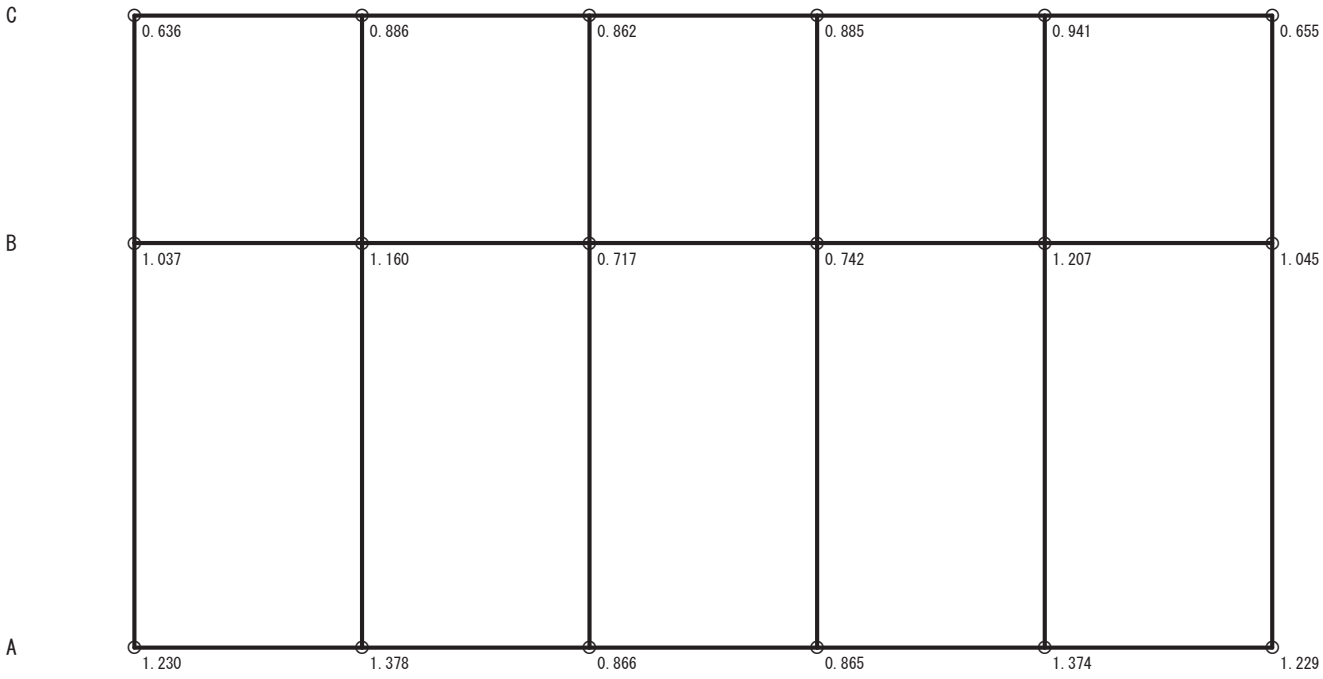

5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

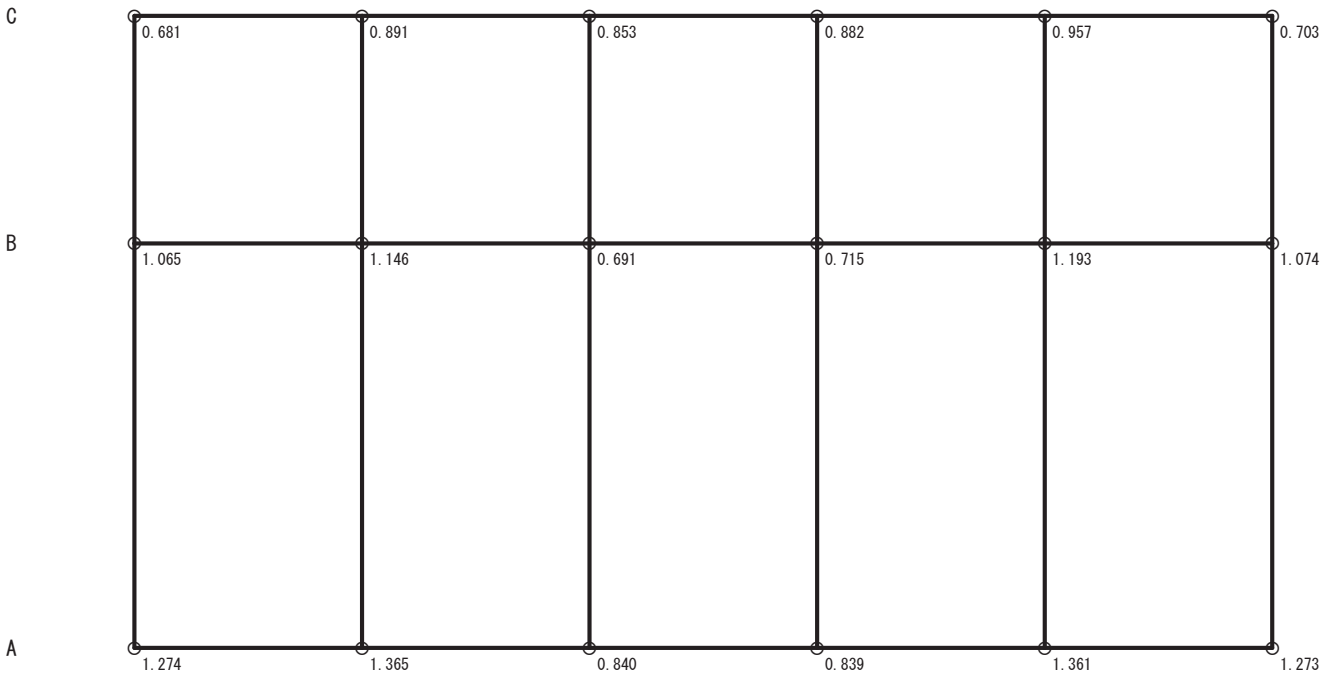

4F 階　<X-方向>　(S=1/239)

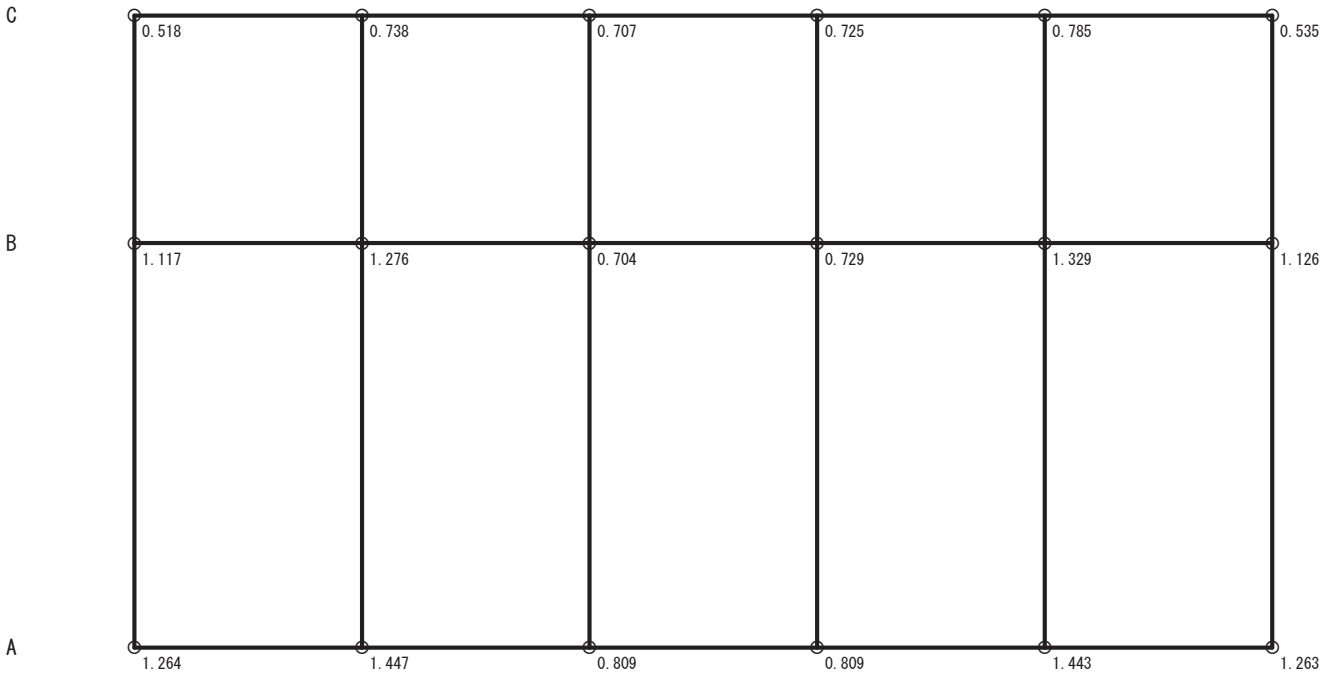

3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

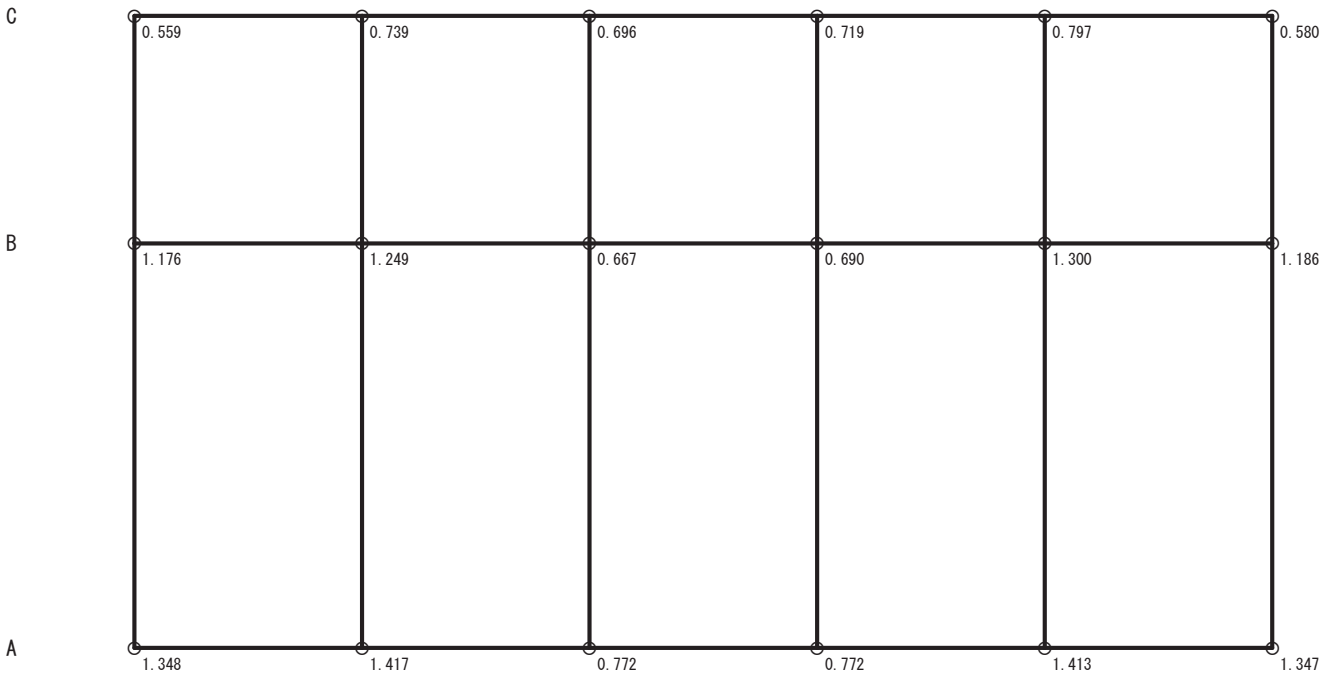

2F 階　<X-方向>　(S=1/239)

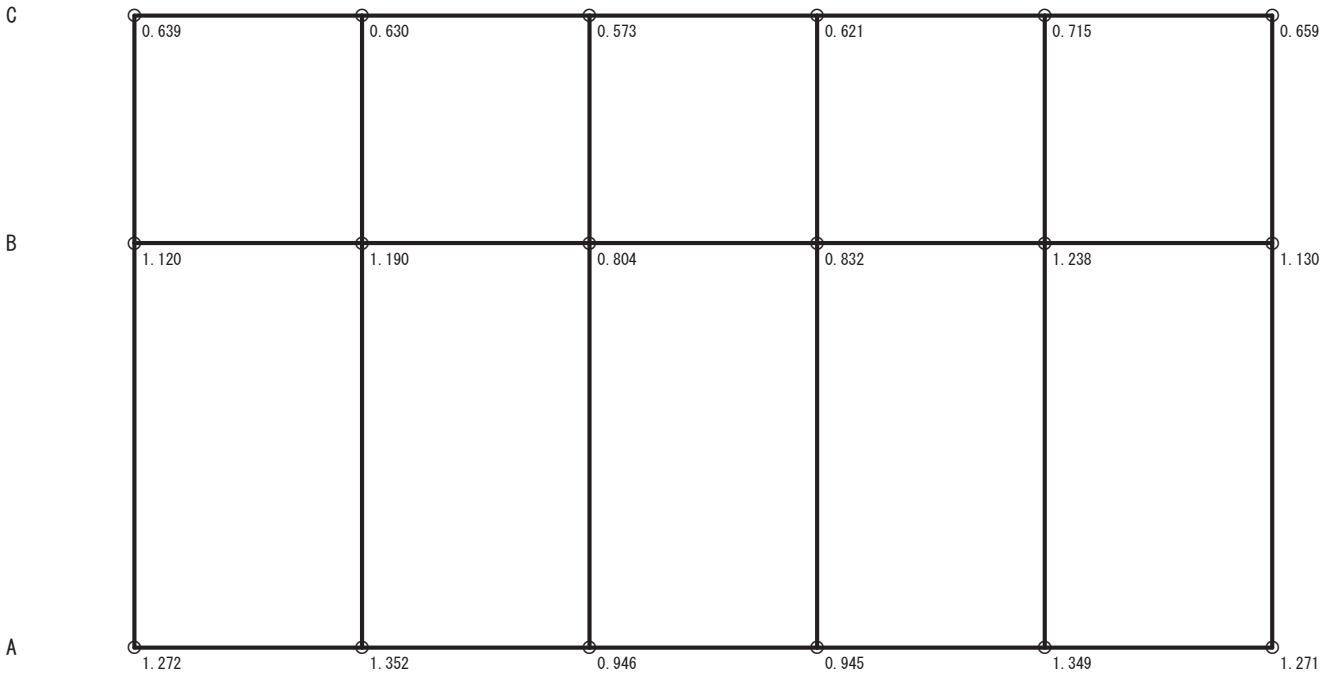

1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

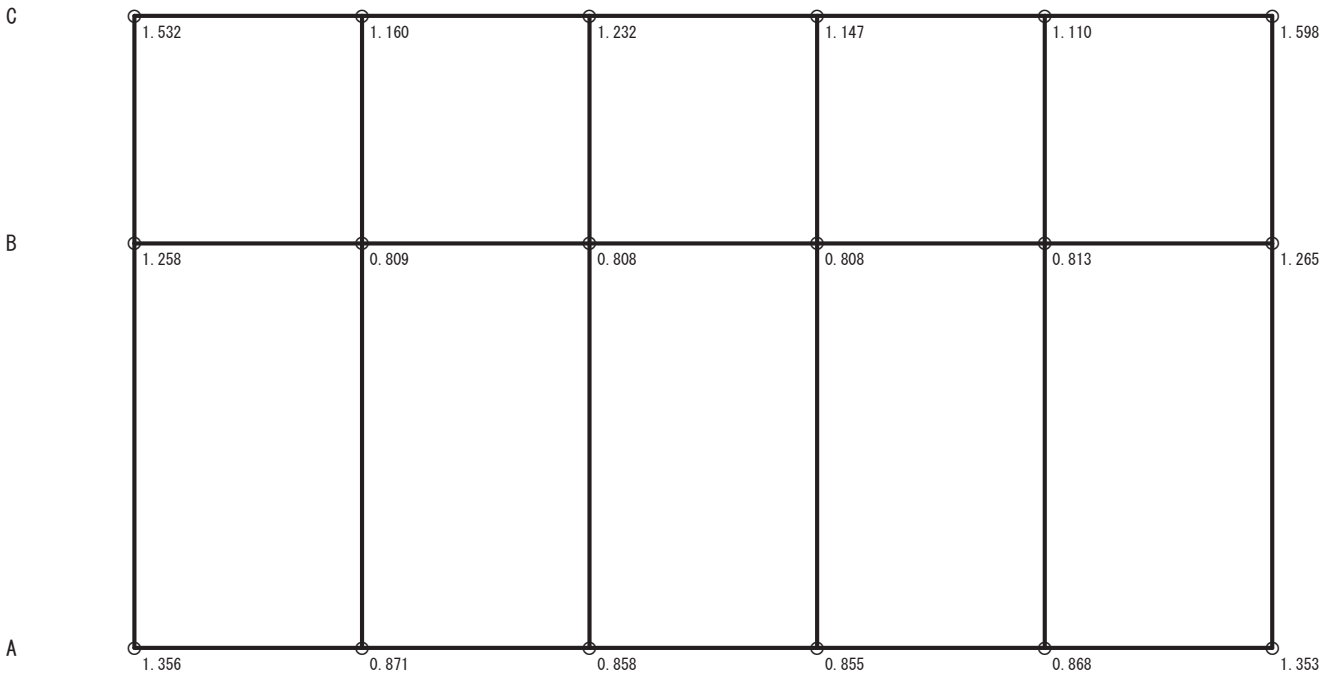

11F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

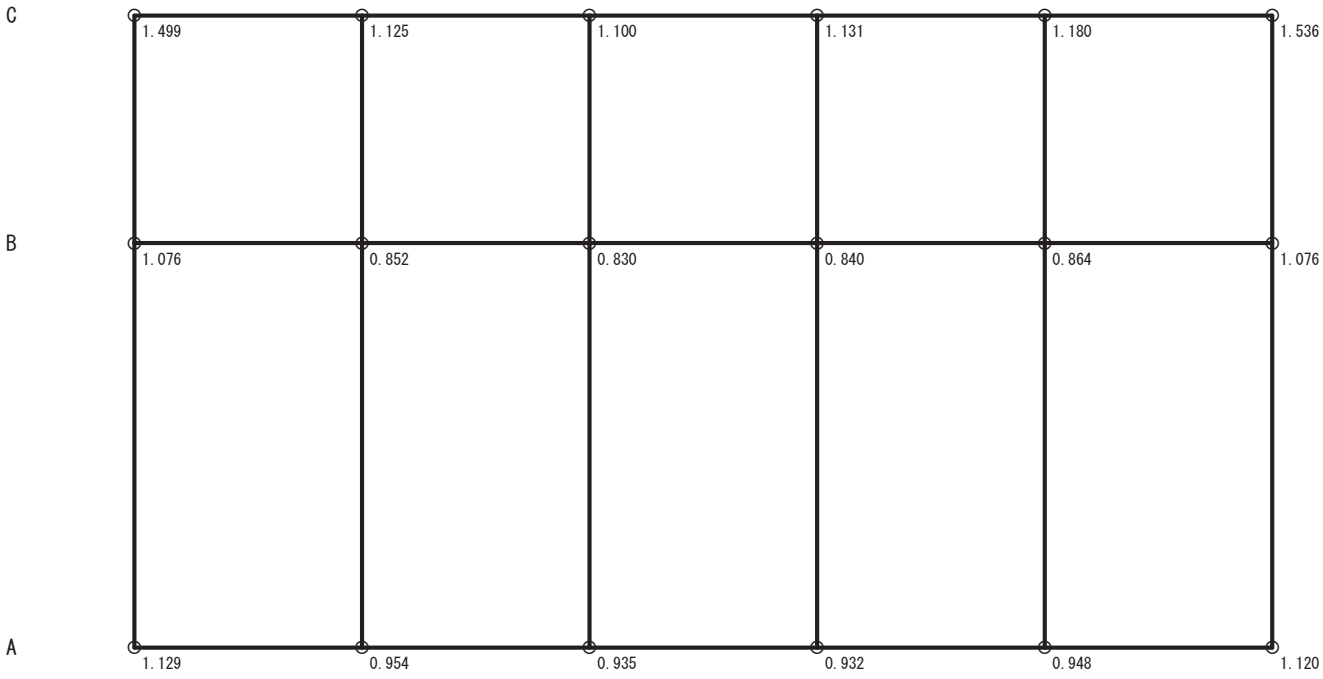

10F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

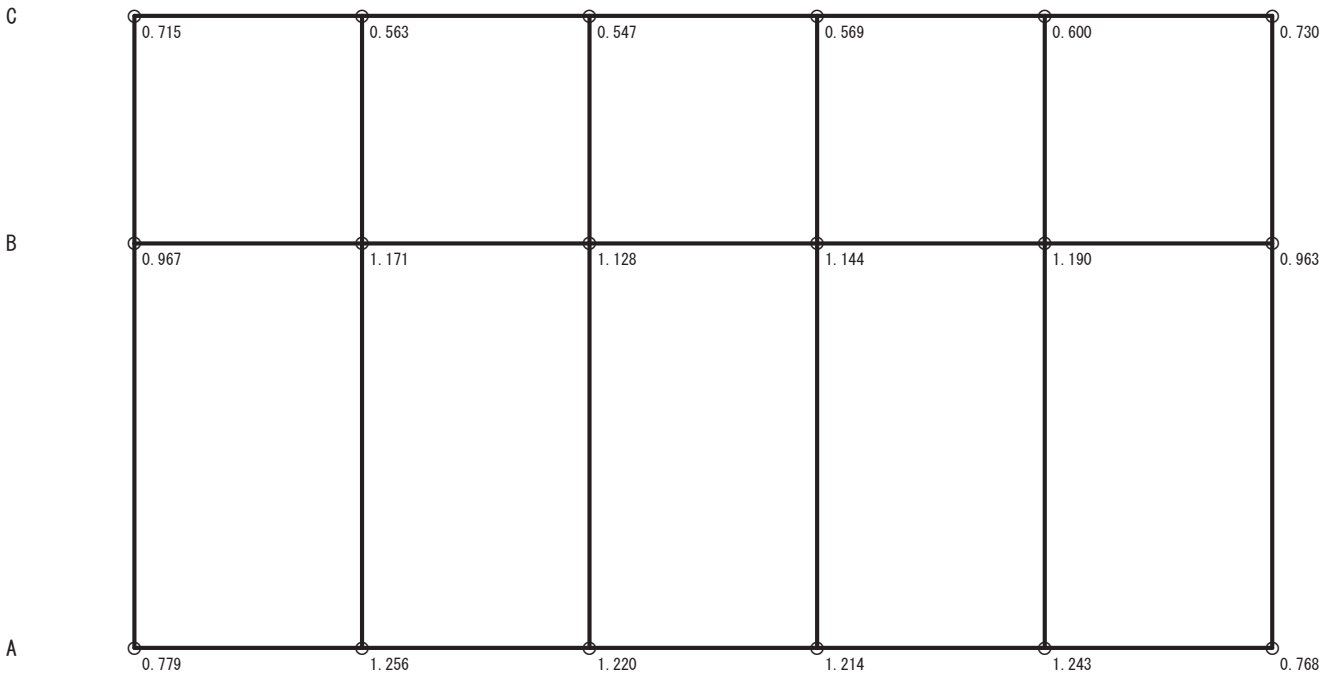

9F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

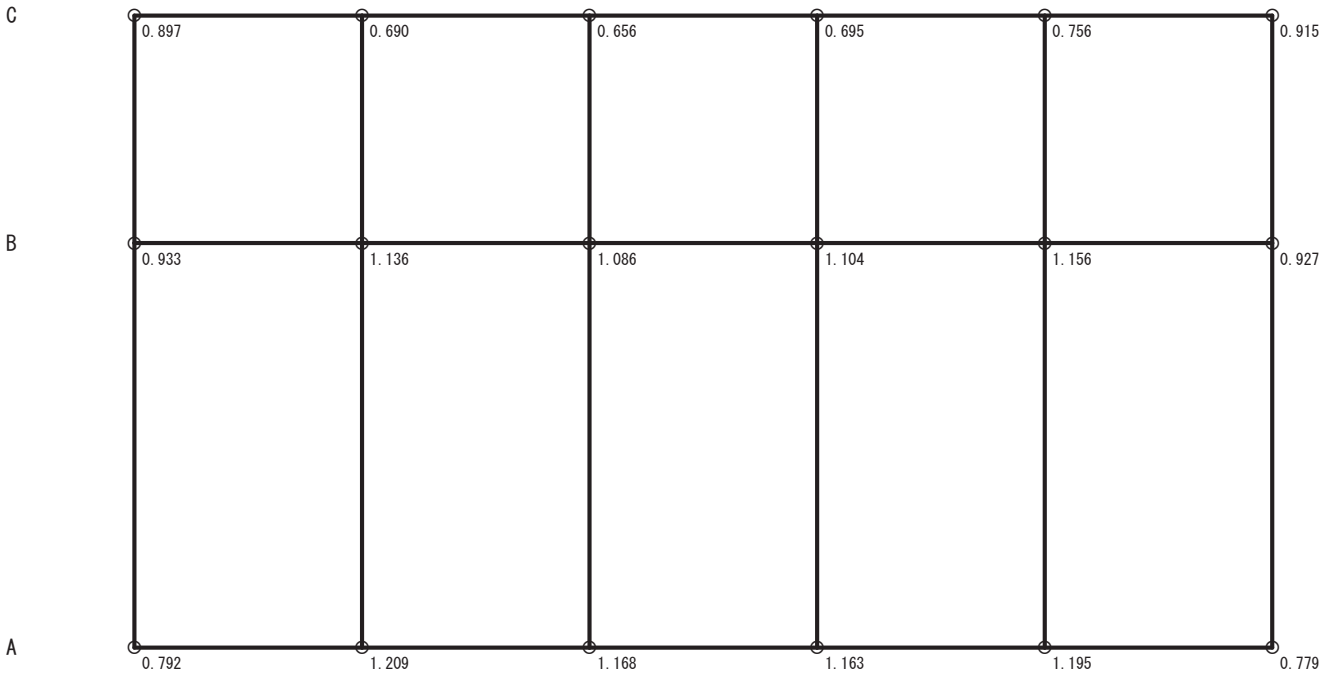

8F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

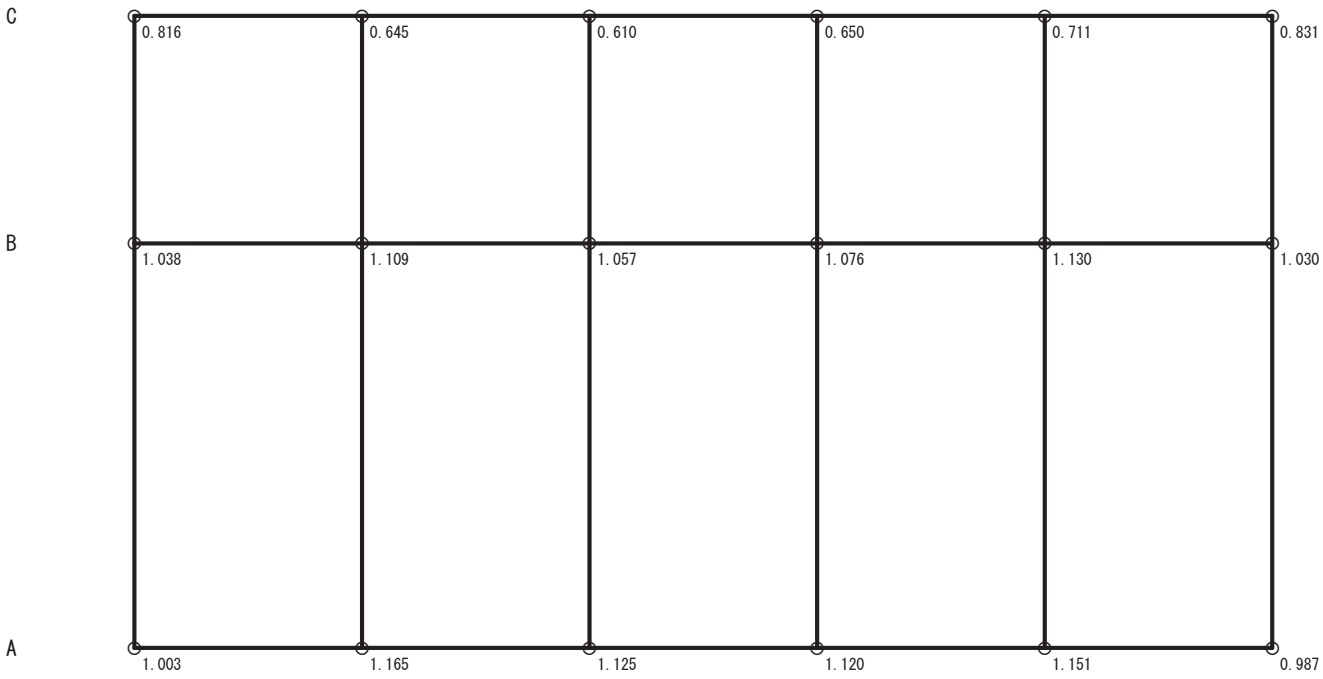

7F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

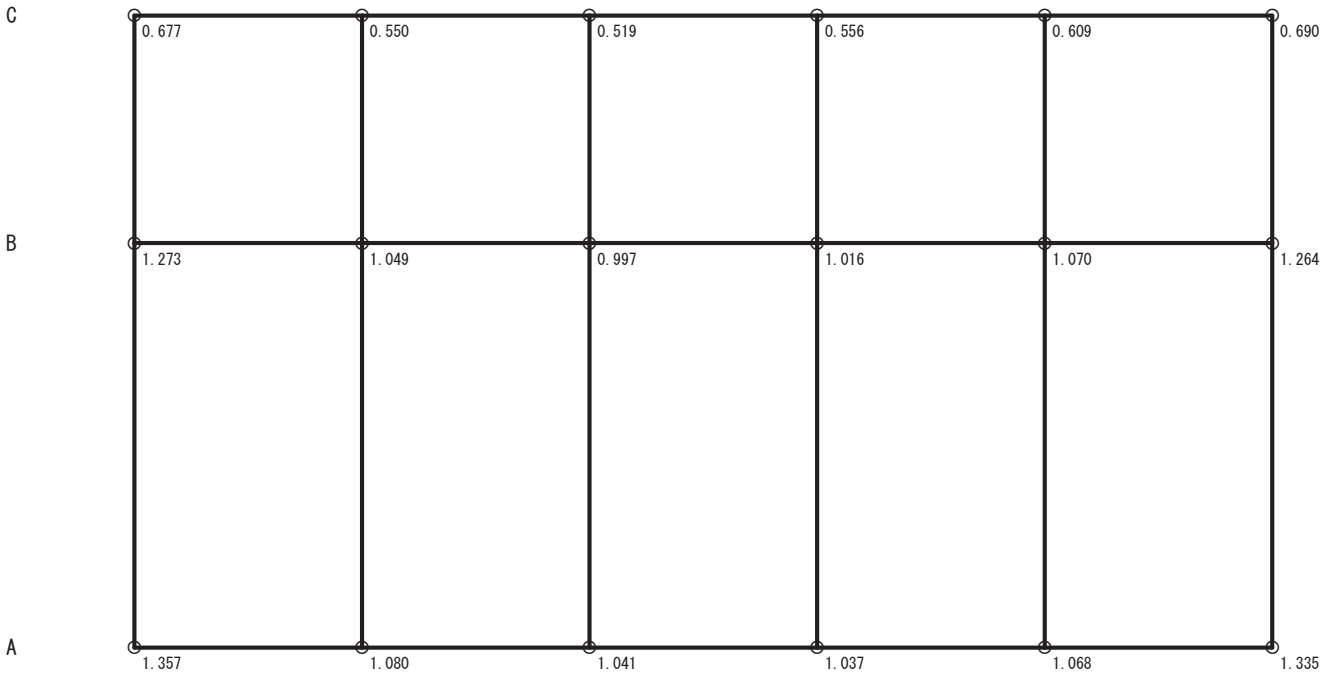

6F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

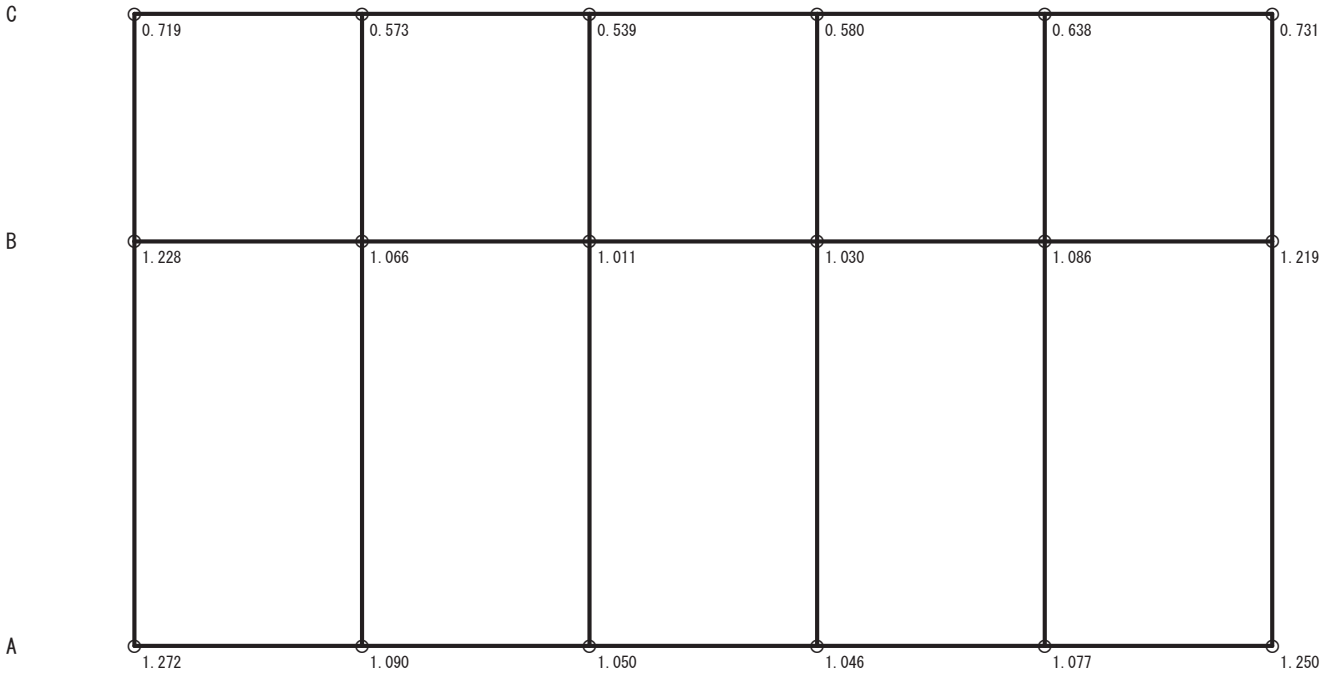

5F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

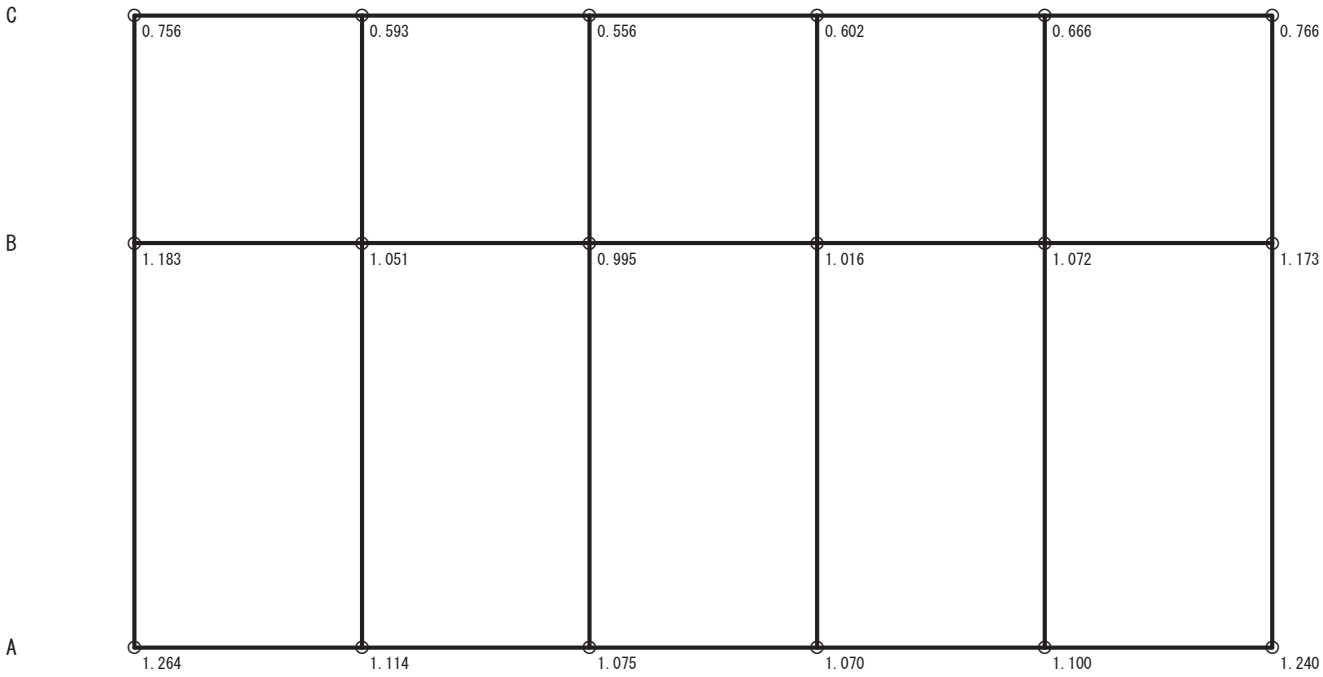

4F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

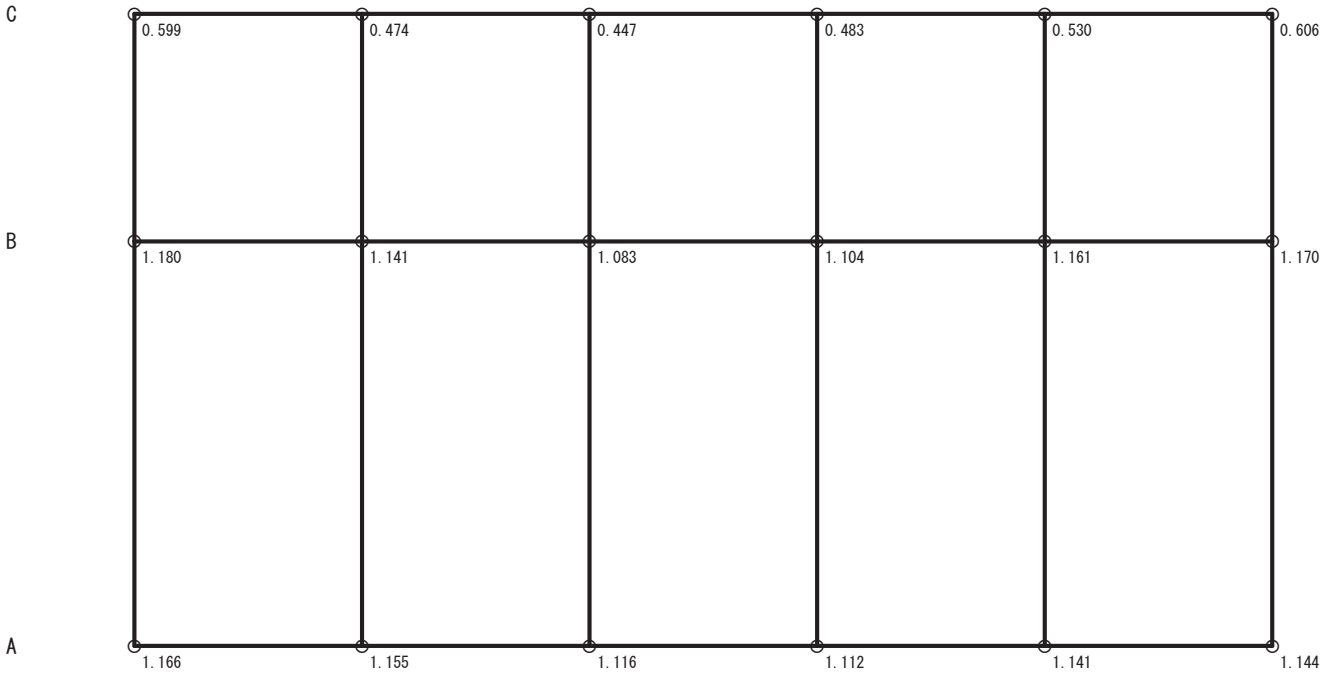

3F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

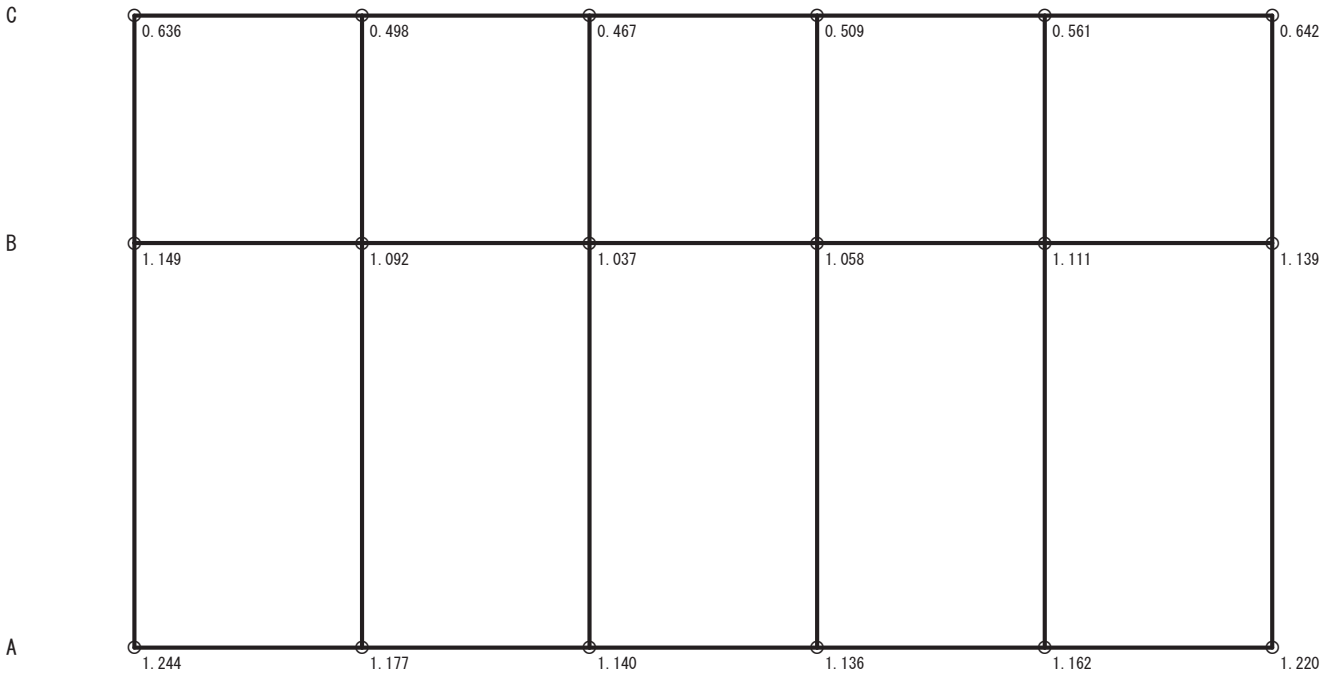

2F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

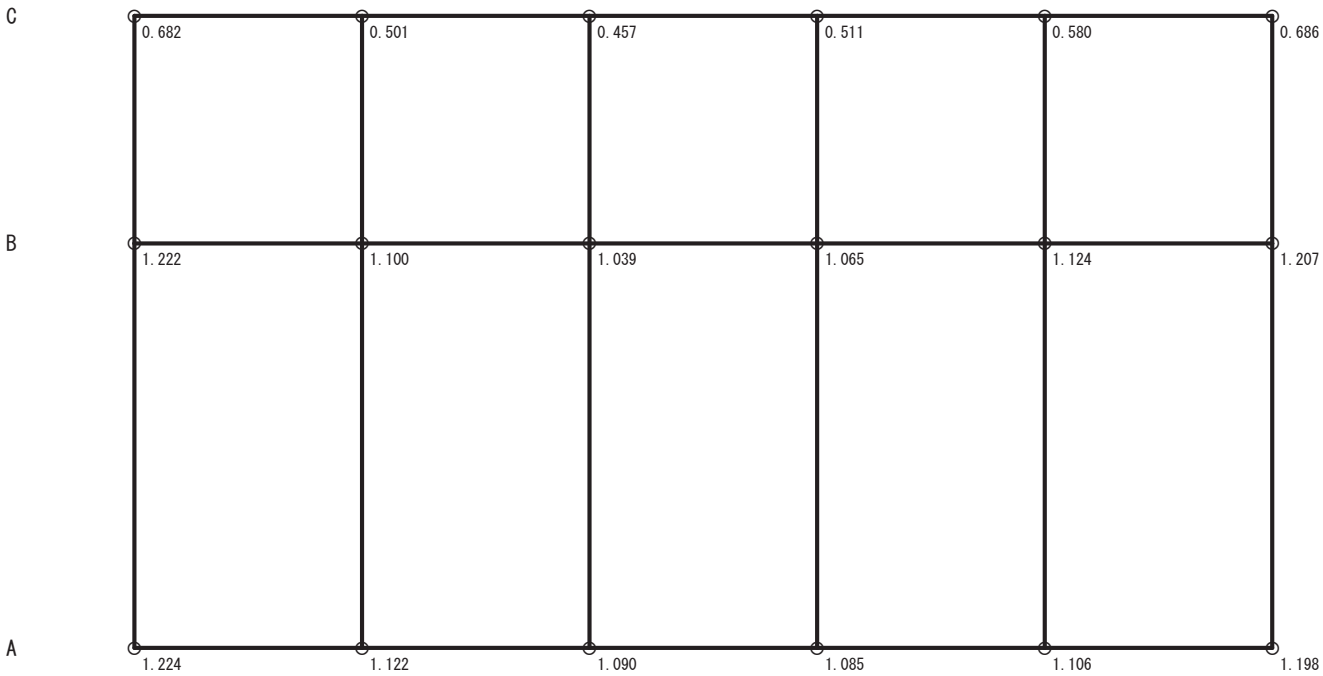

1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧



NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*] ：短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@] ：基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] ：支点の解除入力位置

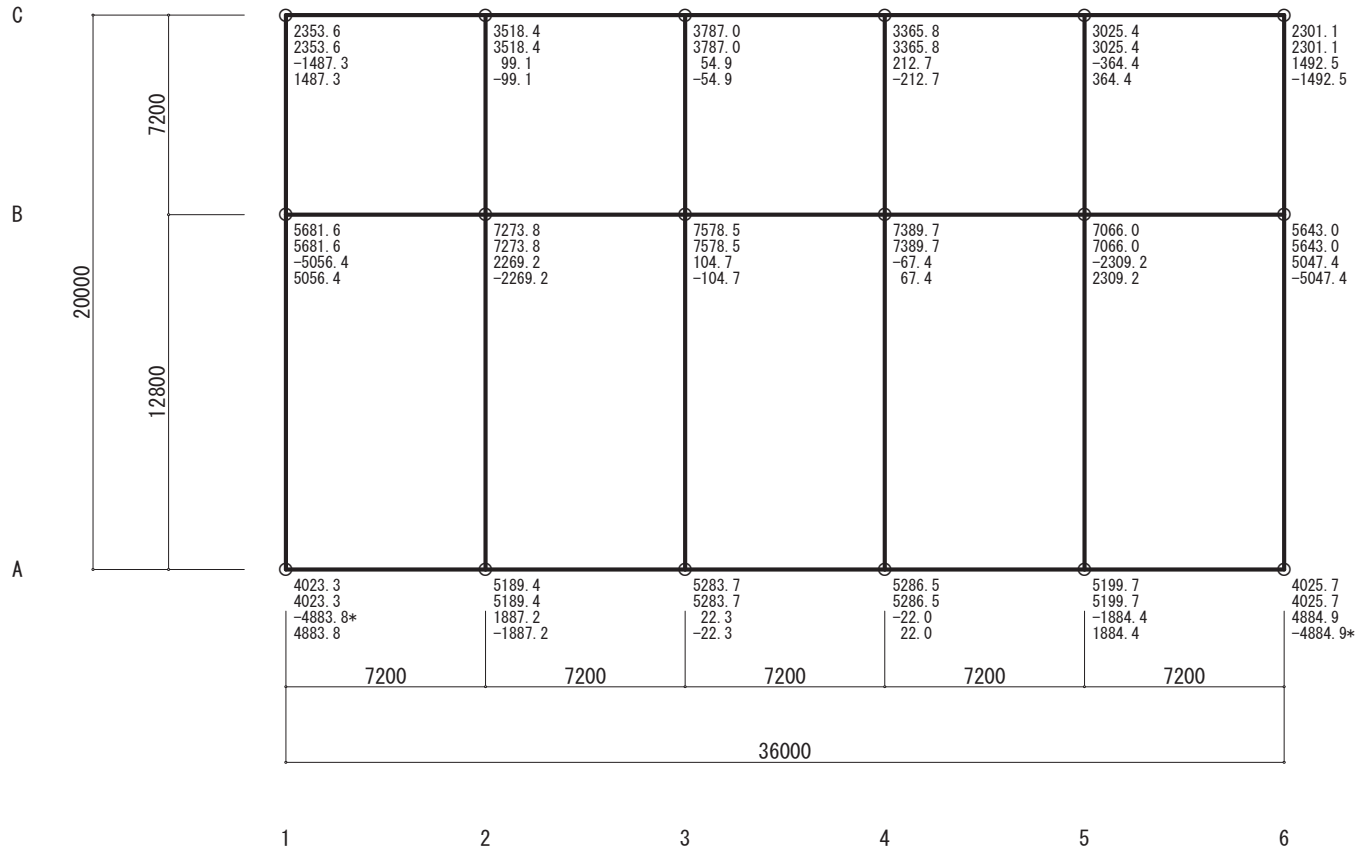

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝87992.0

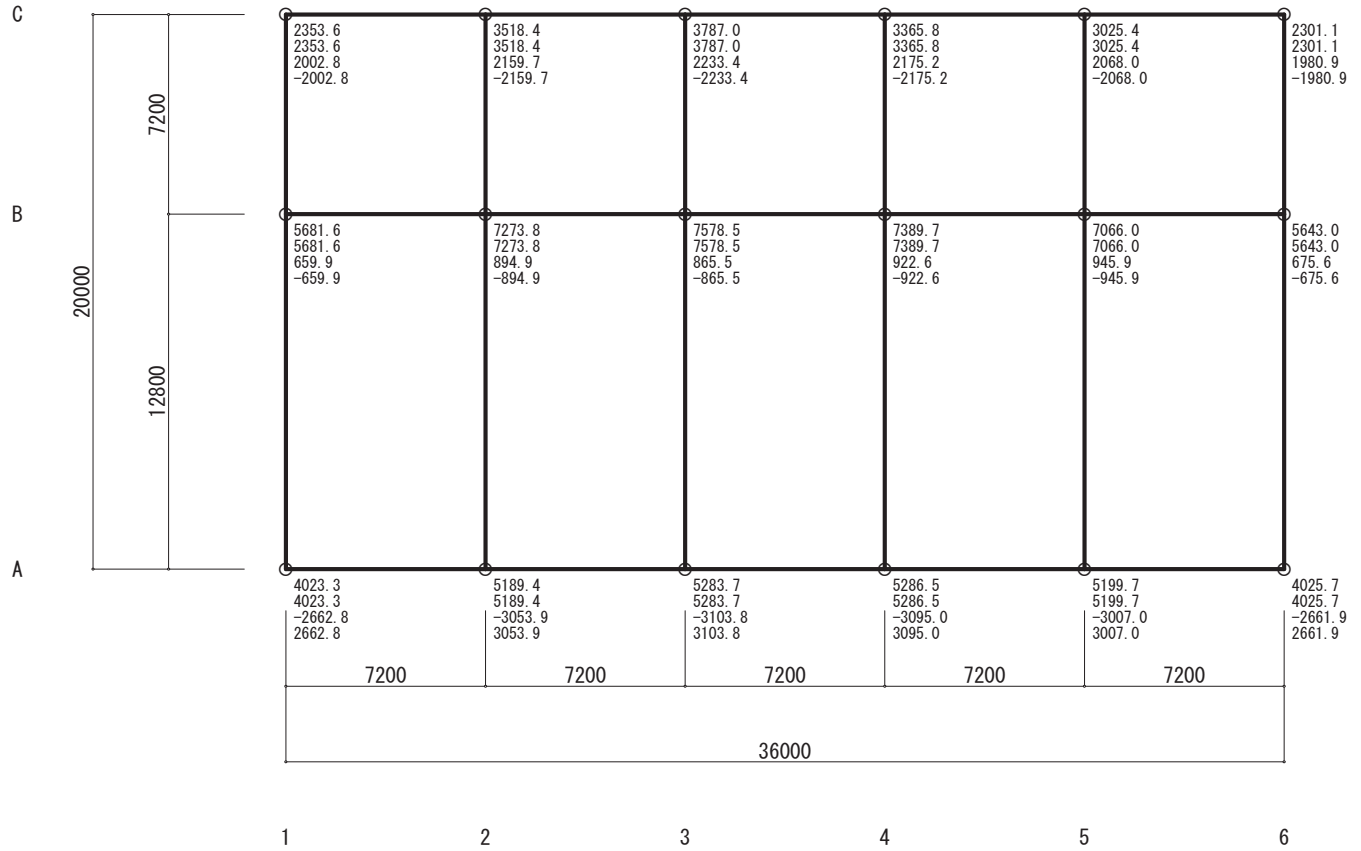

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝87992.0

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2353.62	3518.37	3786.97	3365.75	3025.37	2301.07
	NL'	2353.62	3518.37	3786.97	3365.75	3025.37	2301.07
	NEL	-1487.30	99.14	54.94	212.68	-364.40	1492.46
	NER	1487.30	-99.14	-54.94	-212.68	364.40	-1492.46
B	NL	5681.55	7273.76	7578.46	7389.74	7065.98	5643.04
	NL'	5681.55	7273.76	7578.46	7389.74	7065.98	5643.04
	NEL	-5056.43	2269.19	104.66	-67.36	-2309.23	5047.42
	NER	5056.43	-2269.19	-104.66	67.36	2309.23	-5047.42
A	NL	4023.30	5189.43	5283.72	5286.48	5199.72	4025.71
	NL'	4023.30	5189.43	5283.72	5286.48	5199.72	4025.71
	NEL	-4883.80*	1887.19	22.33	-21.97	-1884.41	4884.90
	NER	4883.80	-1887.19	-22.33	21.97	1884.41	-4884.90*

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2353.62	3518.37	3786.97	3365.75	3025.37	2301.07
	NL'	2353.62	3518.37	3786.97	3365.75	3025.37	2301.07
	NEL	2002.81	2159.74	2233.36	2175.22	2068.02	1980.92
	NER	-2002.81	-2159.74	-2233.36	-2175.22	-2068.02	-1980.92
B	NL	5681.55	7273.76	7578.46	7389.74	7065.98	5643.04
	NL'	5681.55	7273.76	7578.46	7389.74	7065.98	5643.04
	NEL	659.89	894.86	865.46	922.60	945.87	675.61
	NER	-659.89	-894.86	-865.46	-922.60	-945.87	-675.61
A	NL	4023.30	5189.43	5283.72	5286.48	5199.72	4025.71
	NL'	4023.30	5189.43	5283.72	5286.48	5199.72	4025.71
	NEL	-2662.77	-3053.90	-3103.82	-3094.99	-3006.97	-2661.90
	NER	2662.77	3053.90	3103.82	3094.99	3006.97	2661.90

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　: 層間変位（剛心位置）(cm)
h　　: 層間変形角の階高 (cm)
d/h　　: 層間変形角
rs　　: h/d
rs/ave.　: rsの相加平均
Rs　　: 剛性率
*　　: 層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	1.2286	400.0	1/ 326	282	1.156	1.000
10F	1.6871	400.0	1/ 237		0.842	1.000
9F	1.3773	400.0	1/ 290		1.031	1.000
8F	1.5818	400.0	1/ 253		0.898	1.000
7F	1.6608	400.0	1/ 241		0.855	1.000
6F	1.5496	400.0	1/ 258		0.917	1.000
5F	1.6250	400.0	1/ 246		0.874	1.000
4F	1.6720	400.0	1/ 239		0.849	1.000
3F	1.4413	400.0	1/ 278		0.985	1.000
2F	1.3802	400.0	1/ 290		1.029	1.000
1F	0.9087	400.0	1/ 440		1.563	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	1.1861	400.0	1/ 337	275	1.228	1.000
10F	1.6459	400.0	1/ 243		0.885	1.000
9F	1.3600	400.0	1/ 294		1.071	1.000
8F	1.5561	400.0	1/ 257		0.936	1.000
7F	1.6693	400.0	1/ 240		0.872	1.000
6F	1.6375	400.0	1/ 244		0.889	1.000
5F	1.7293	400.0	1/ 231		0.842	1.000
4F	1.7654	400.0	1/ 227		0.825	1.000
3F	1.5277	400.0	1/ 262		0.953	1.000
2F	1.4612	400.0	1/ 274		0.996	1.000
1F	0.9679	400.0	1/ 413		1.504	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	1015.6	1055.1	39.4	1488.4	0.026	1.000
10F	1019.2	1060.2	41.0	1469.0	0.028	1.000
9F	1018.4	952.6	65.8	1371.8	0.048	1.000
8F	1017.7	964.0	53.7	1387.0	0.039	1.000
7F	1017.2	939.6	77.5	1401.4	0.055	1.000
6F	1015.8	886.2	129.6	1417.9	0.091	1.000
5F	1014.6	886.4	128.2	1407.2	0.091	1.000
4F	1013.7	885.2	128.5	1408.9	0.091	1.000
3F	1012.6	846.1	166.4	1380.1	0.121	1.000
2F	1011.5	842.6	169.0	1386.2	0.122	1.000
1F	1011.1	822.2	188.8	1389.4	0.136	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1800.0	1801.0	1.0	1462.3	0.001	1.000
10F	1791.3	1797.8	6.5	1450.9	0.004	1.000
9F	1788.3	1797.0	8.7	1362.9	0.006	1.000
8F	1786.7	1797.0	10.2	1375.7	0.007	1.000
7F	1785.8	1797.0	11.1	1405.0	0.008	1.000
6F	1785.2	1797.2	11.9	1457.0	0.008	1.000
5F	1784.8	1797.1	12.2	1451.5	0.008	1.000
4F	1784.5	1797.2	12.7	1447.9	0.009	1.000
3F	1784.3	1797.0	12.7	1420.2	0.009	1.000
2F	1784.2	1797.3	13.1	1426.2	0.009	1.000
1F	1784.1	1798.2	14.1	1433.5	0.010	1.000

A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）

※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

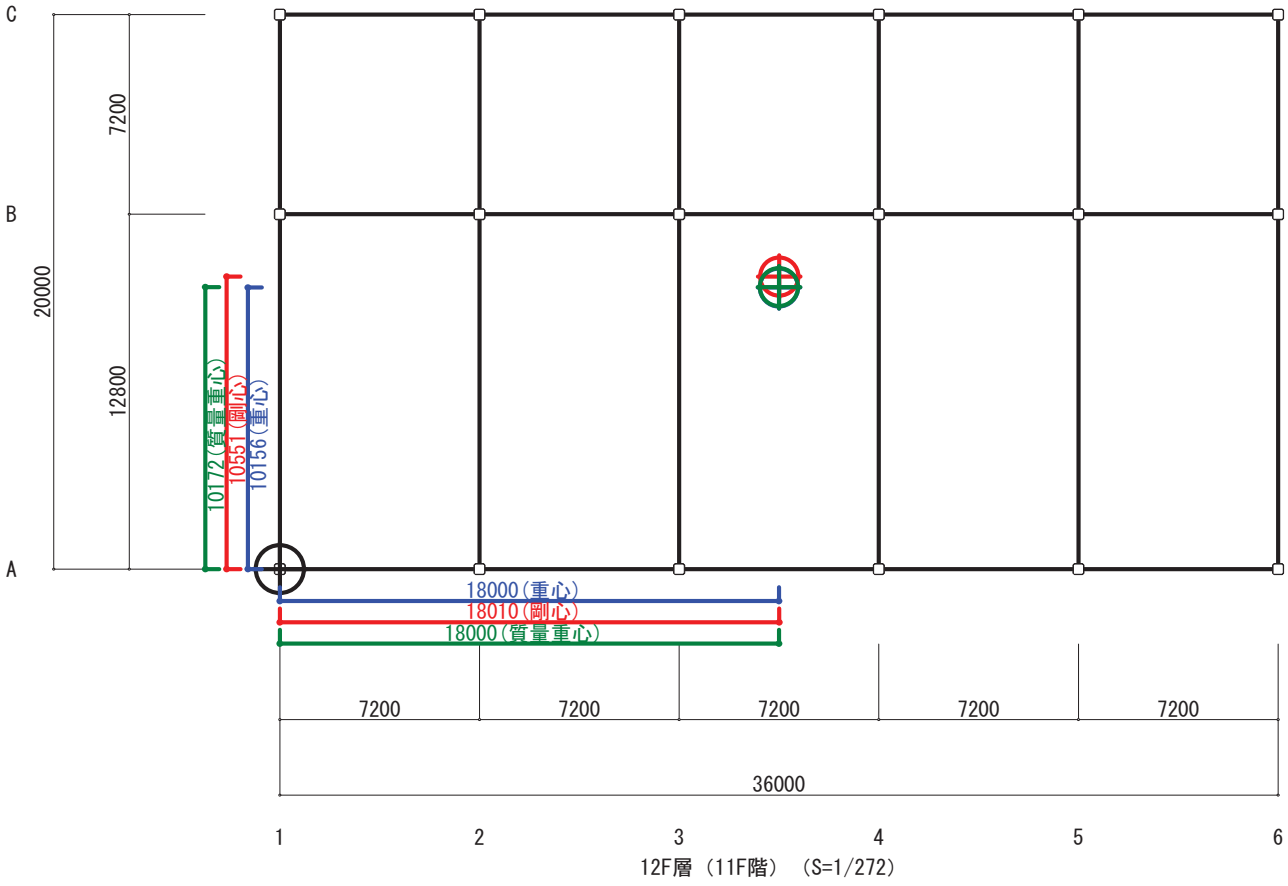

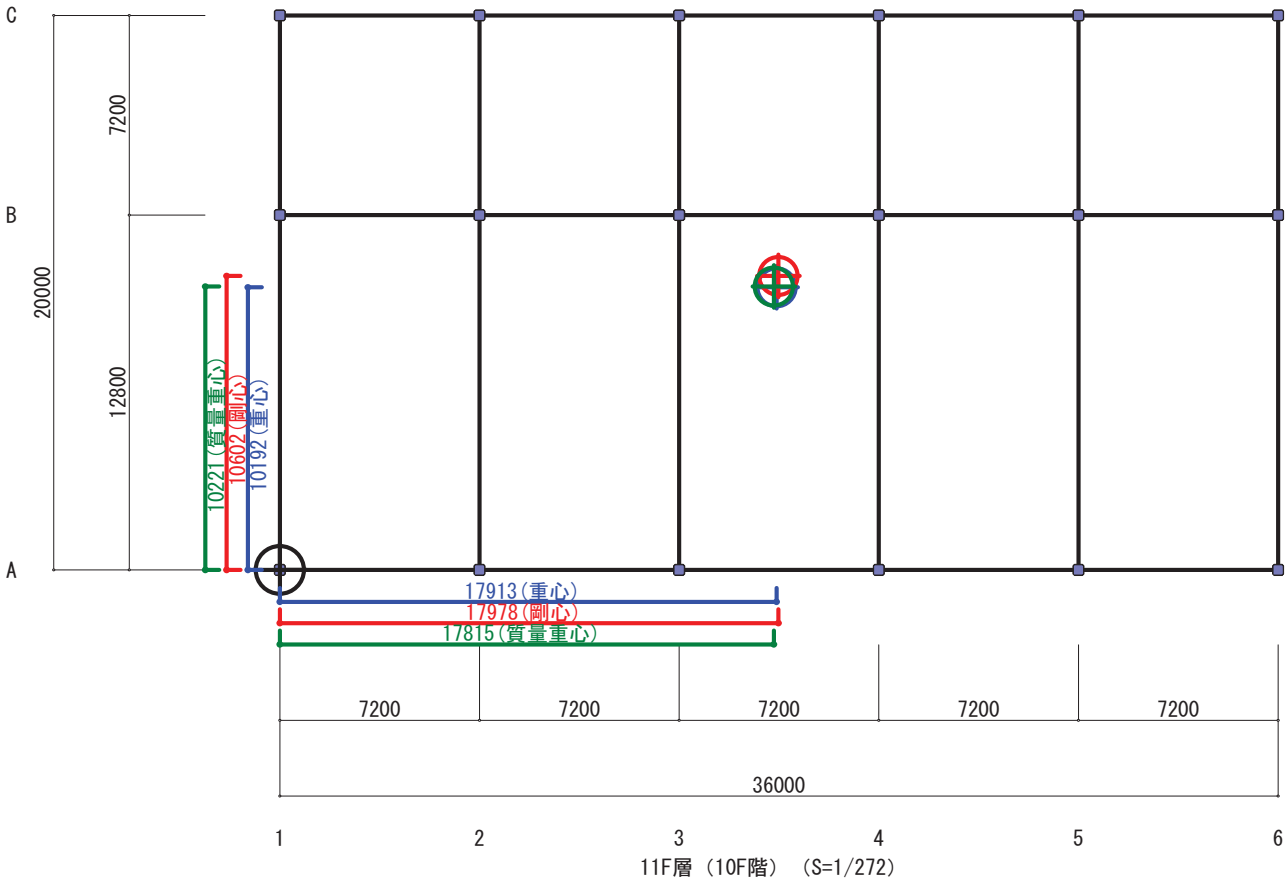

11F層 (10F階)　(S=1/272)

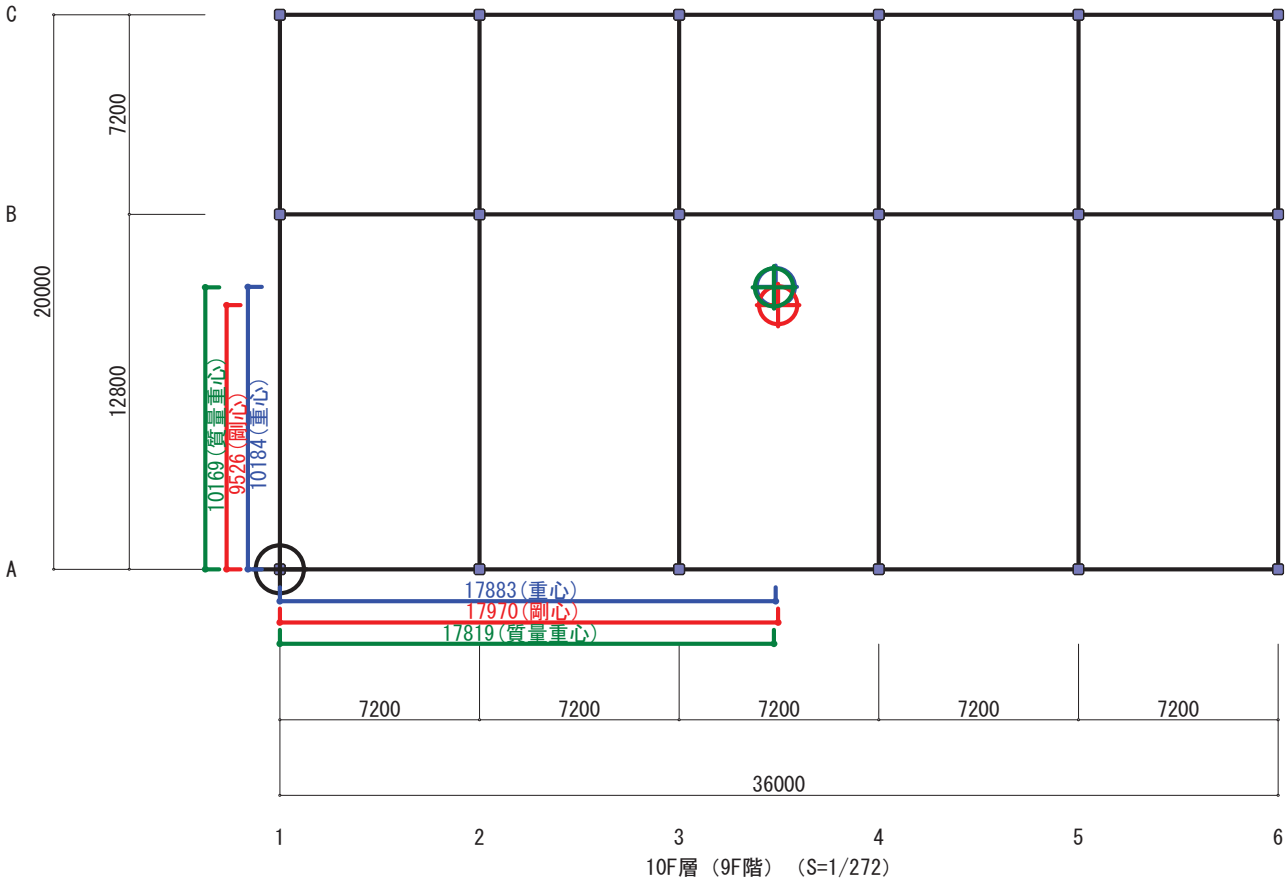

10F層 (9F階)　(S=1/272)

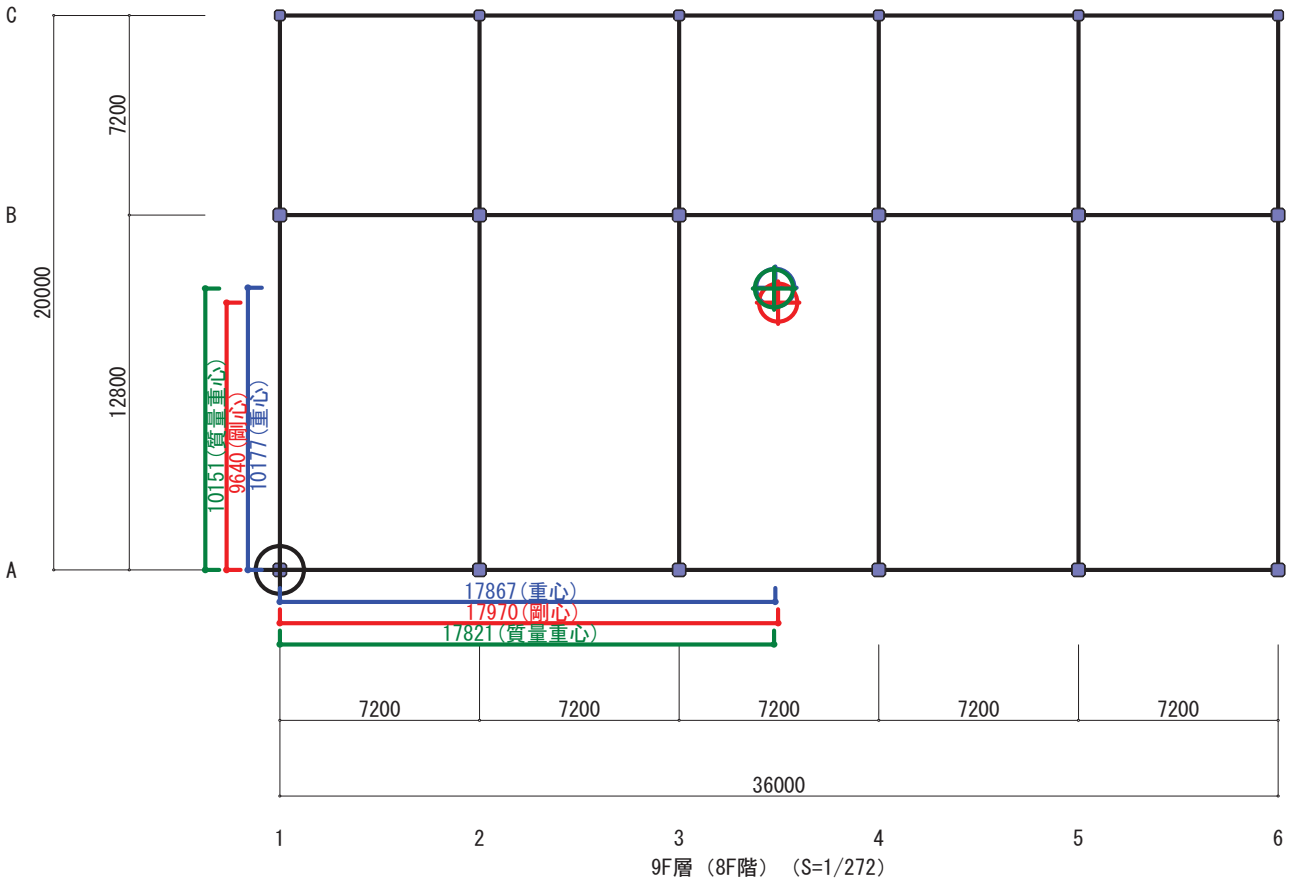

9F層 (8F階)　(S=1/272)

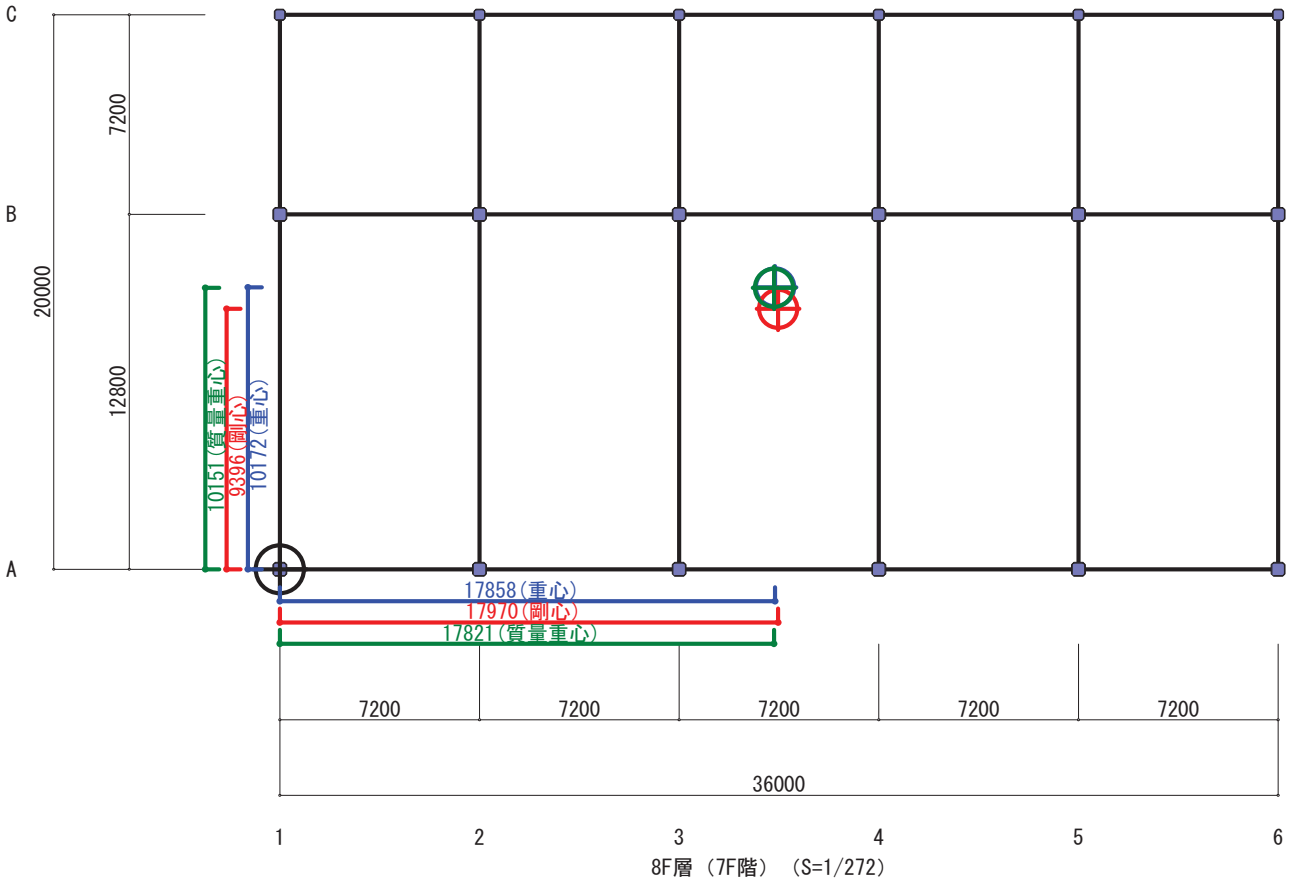

8F層 (7F階)　(S=1/272)

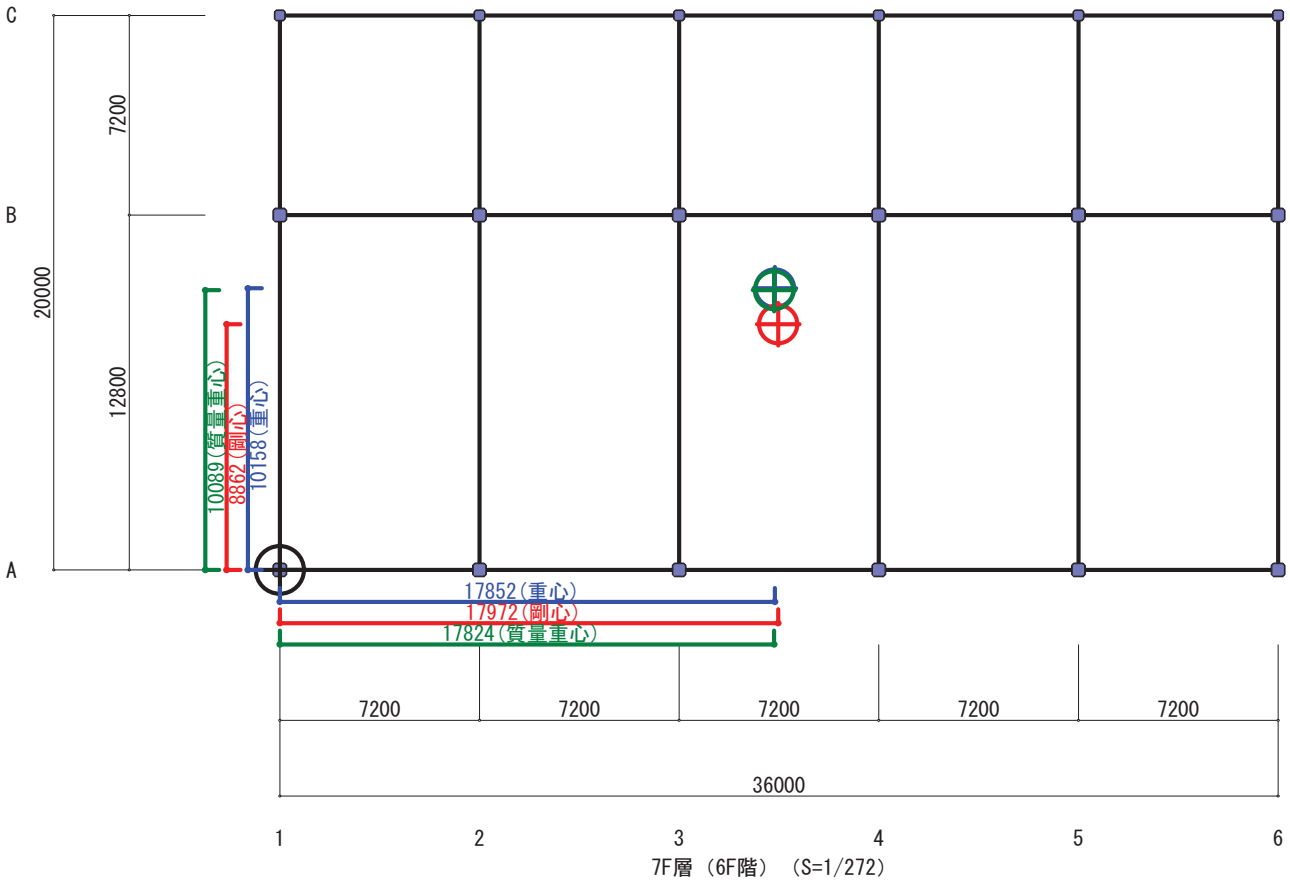

7F層 (6F階)　(S=1/272)

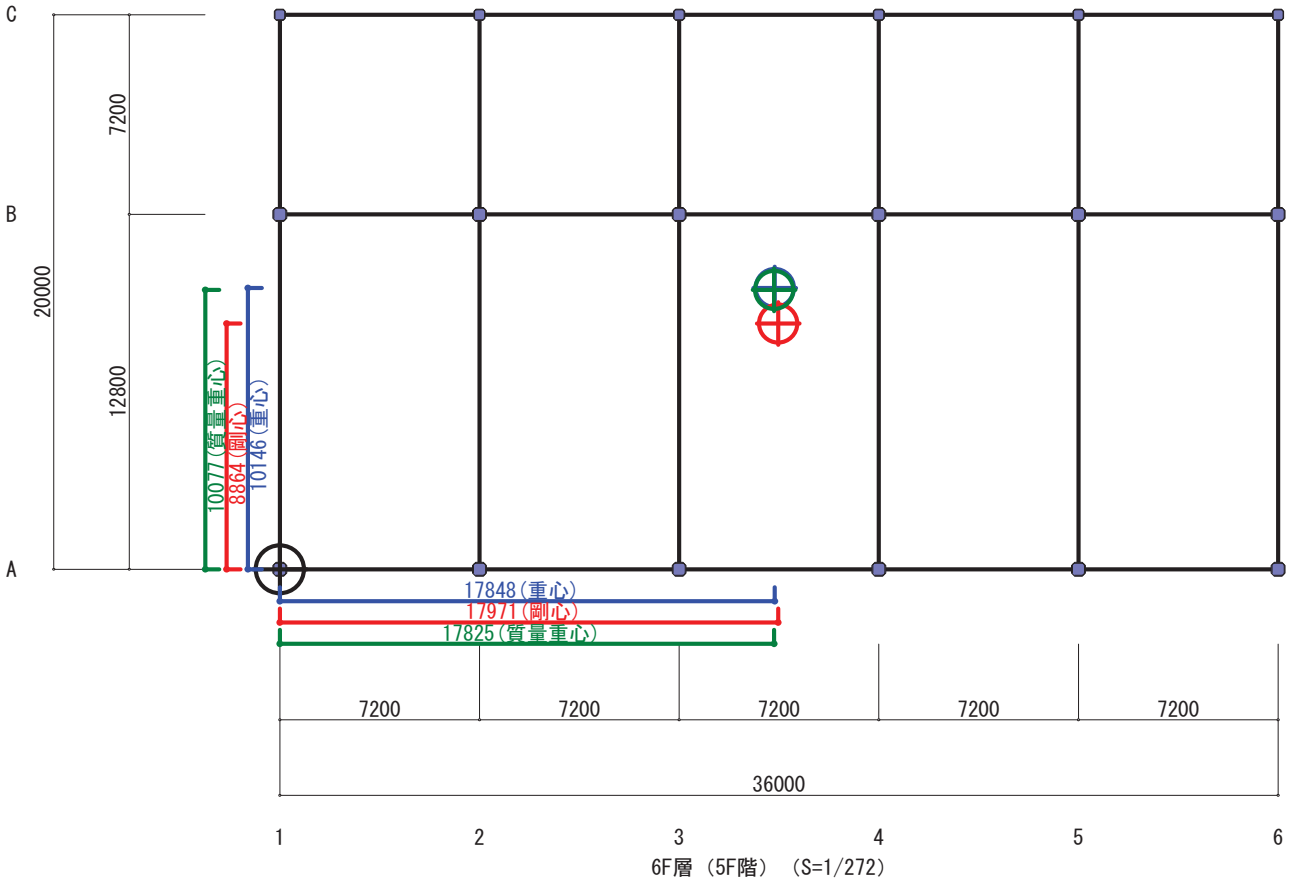

6F層 (5F階)　(S=1/272)

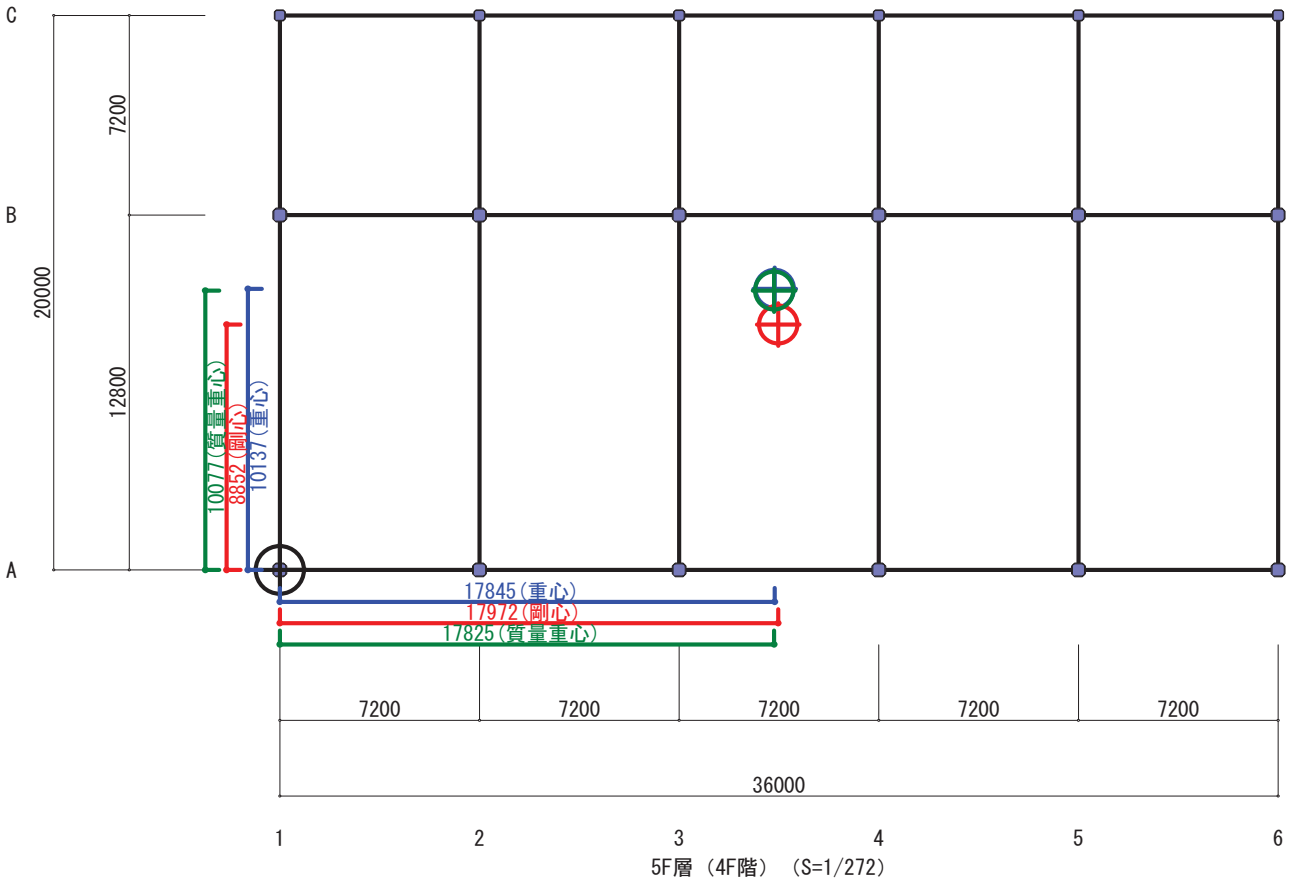

5F層 (4F階)　(S=1/272)

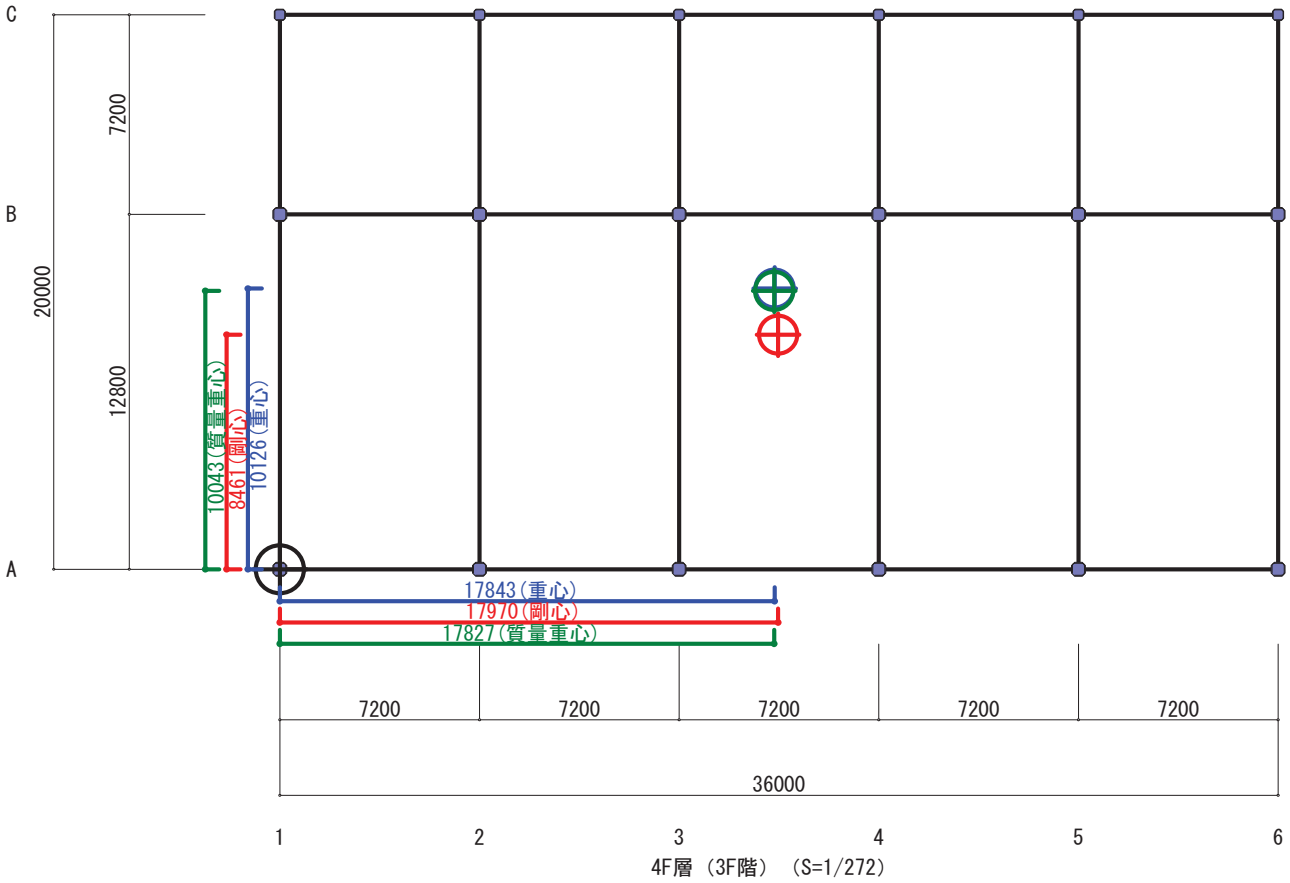

4F層 (3F階)　(S=1/272)

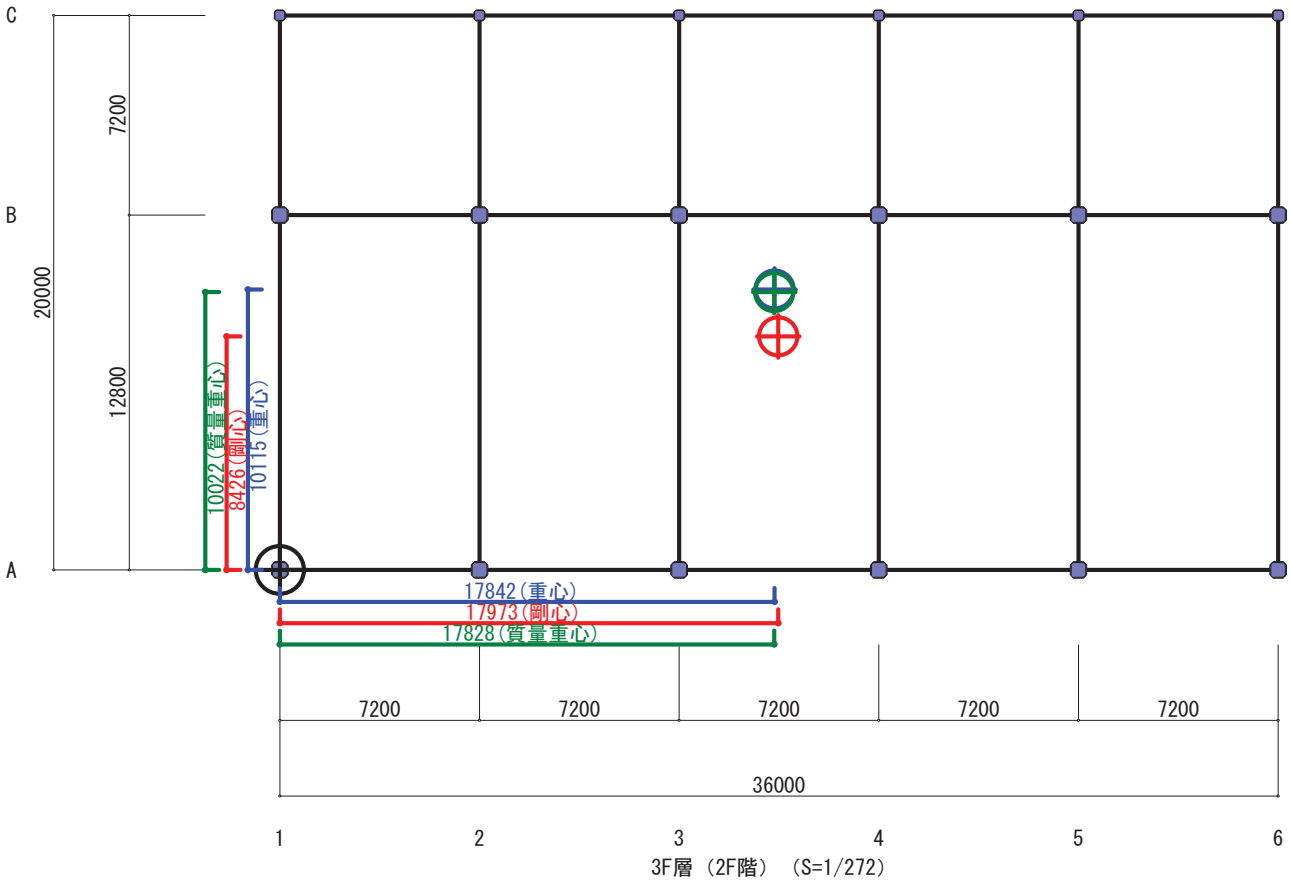

3F層 (2F階)　(S=1/272)

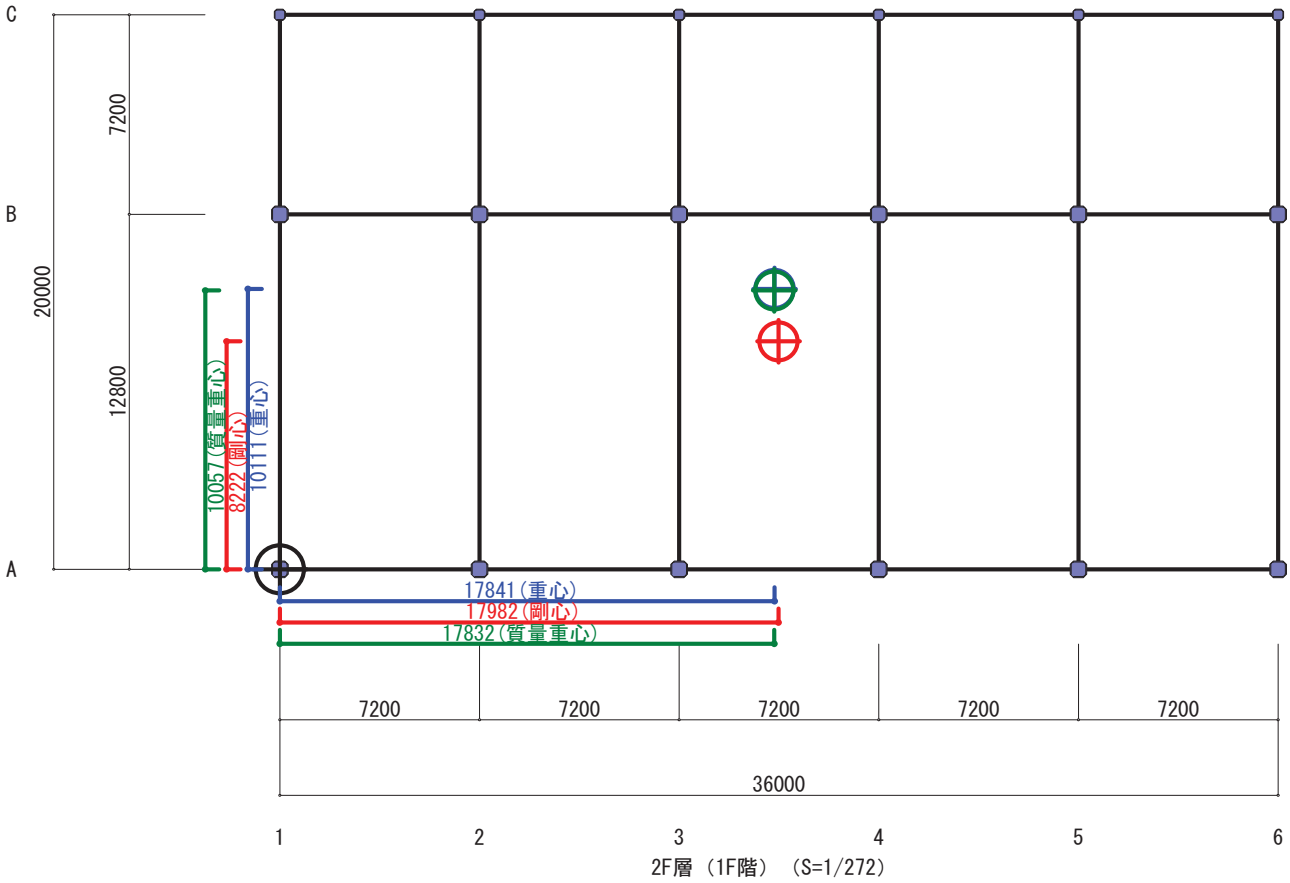

2F層 (1F階)　(S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2531.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3857.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4999.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5993.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6856.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7613.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8260.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8799.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9238.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9577.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9817.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2531.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3857.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4999.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5993.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6856.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7613.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8260.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8799.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9238.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9577.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9817.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2531.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3857.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4999.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5993.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6856.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7613.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8260.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8799.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9238.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9577.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9817.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2531.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3857.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4999.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
8F	5993.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6856.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7613.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8260.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8799.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9238.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9577.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9817.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

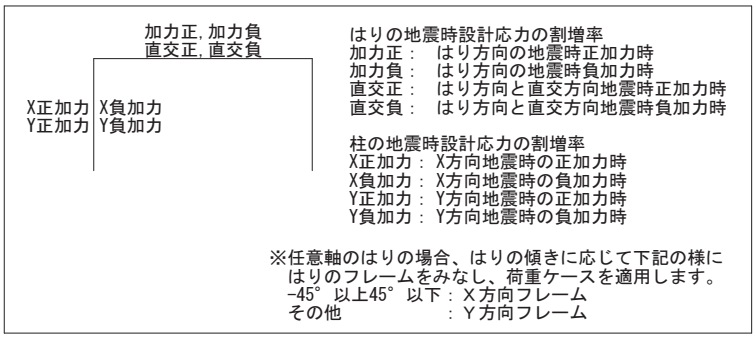

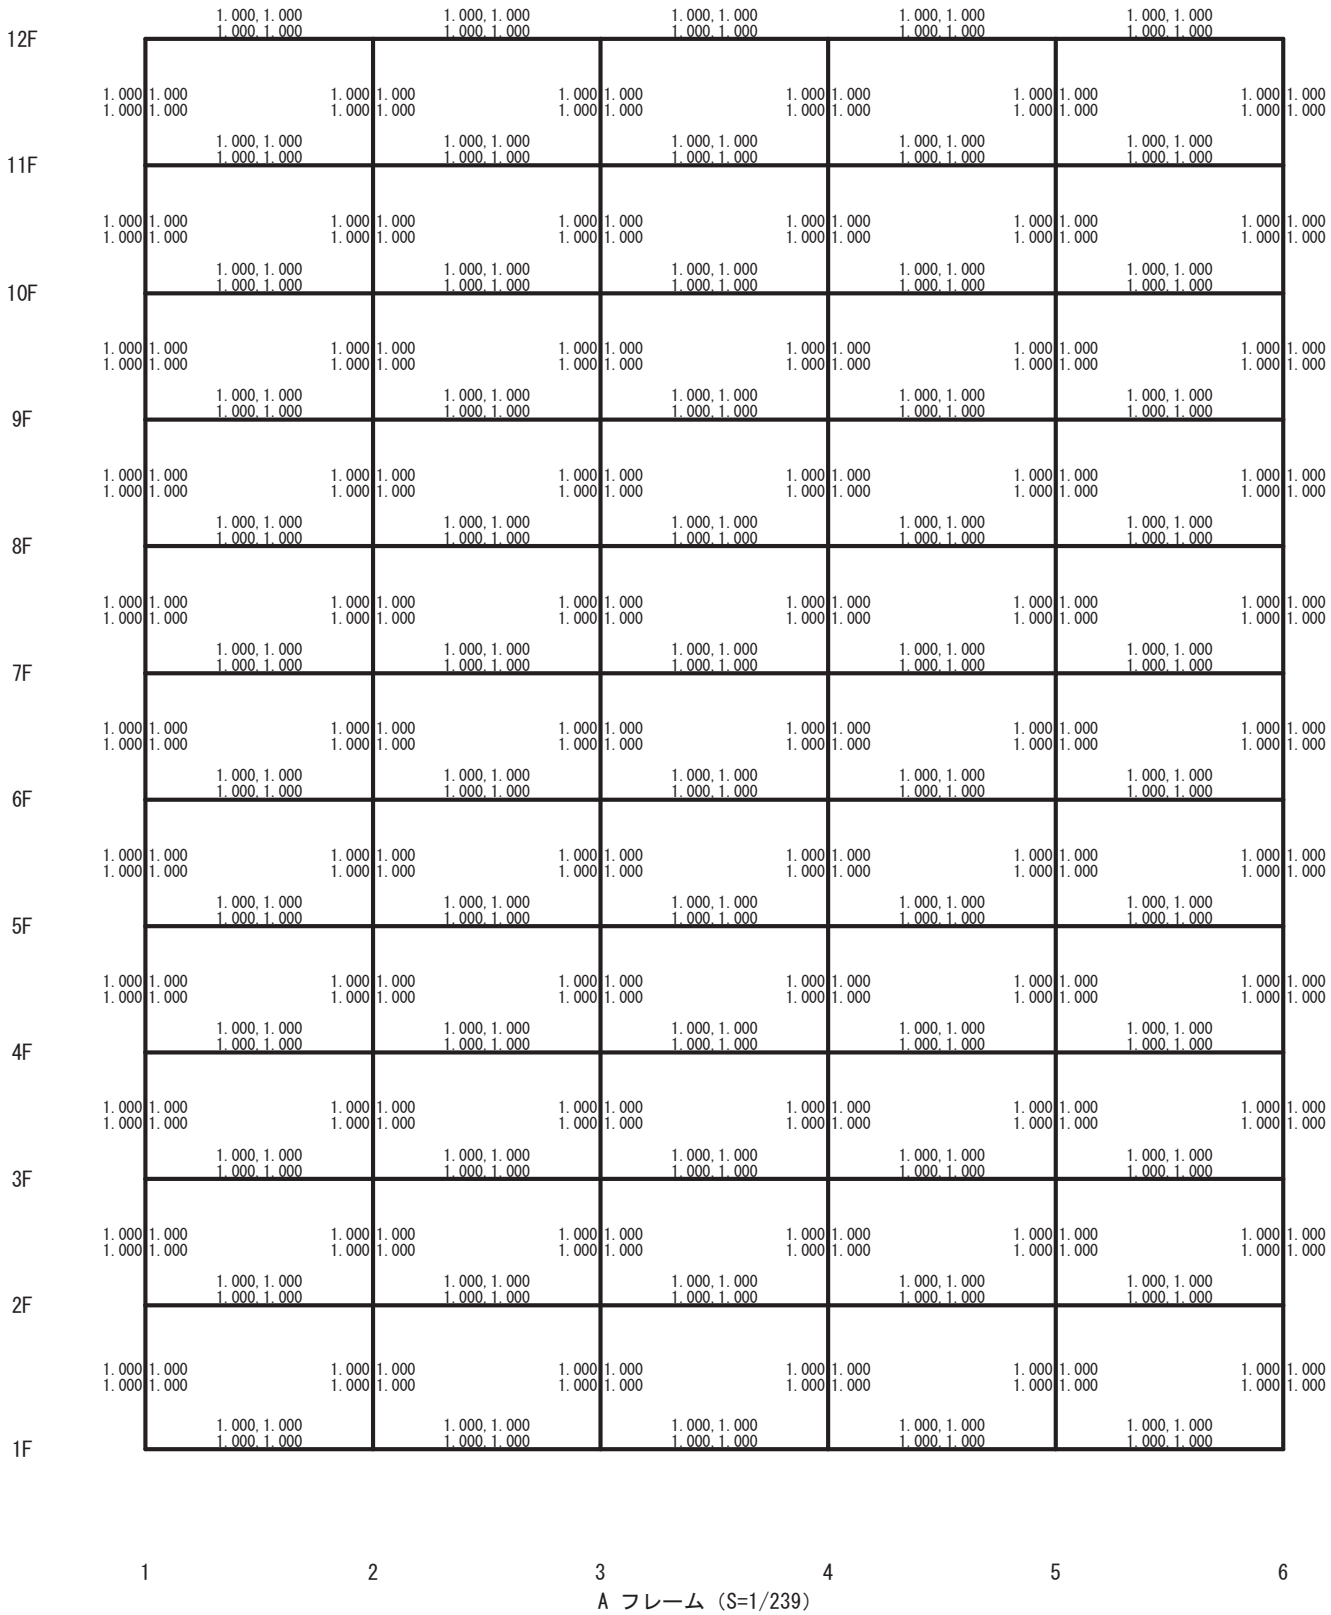
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

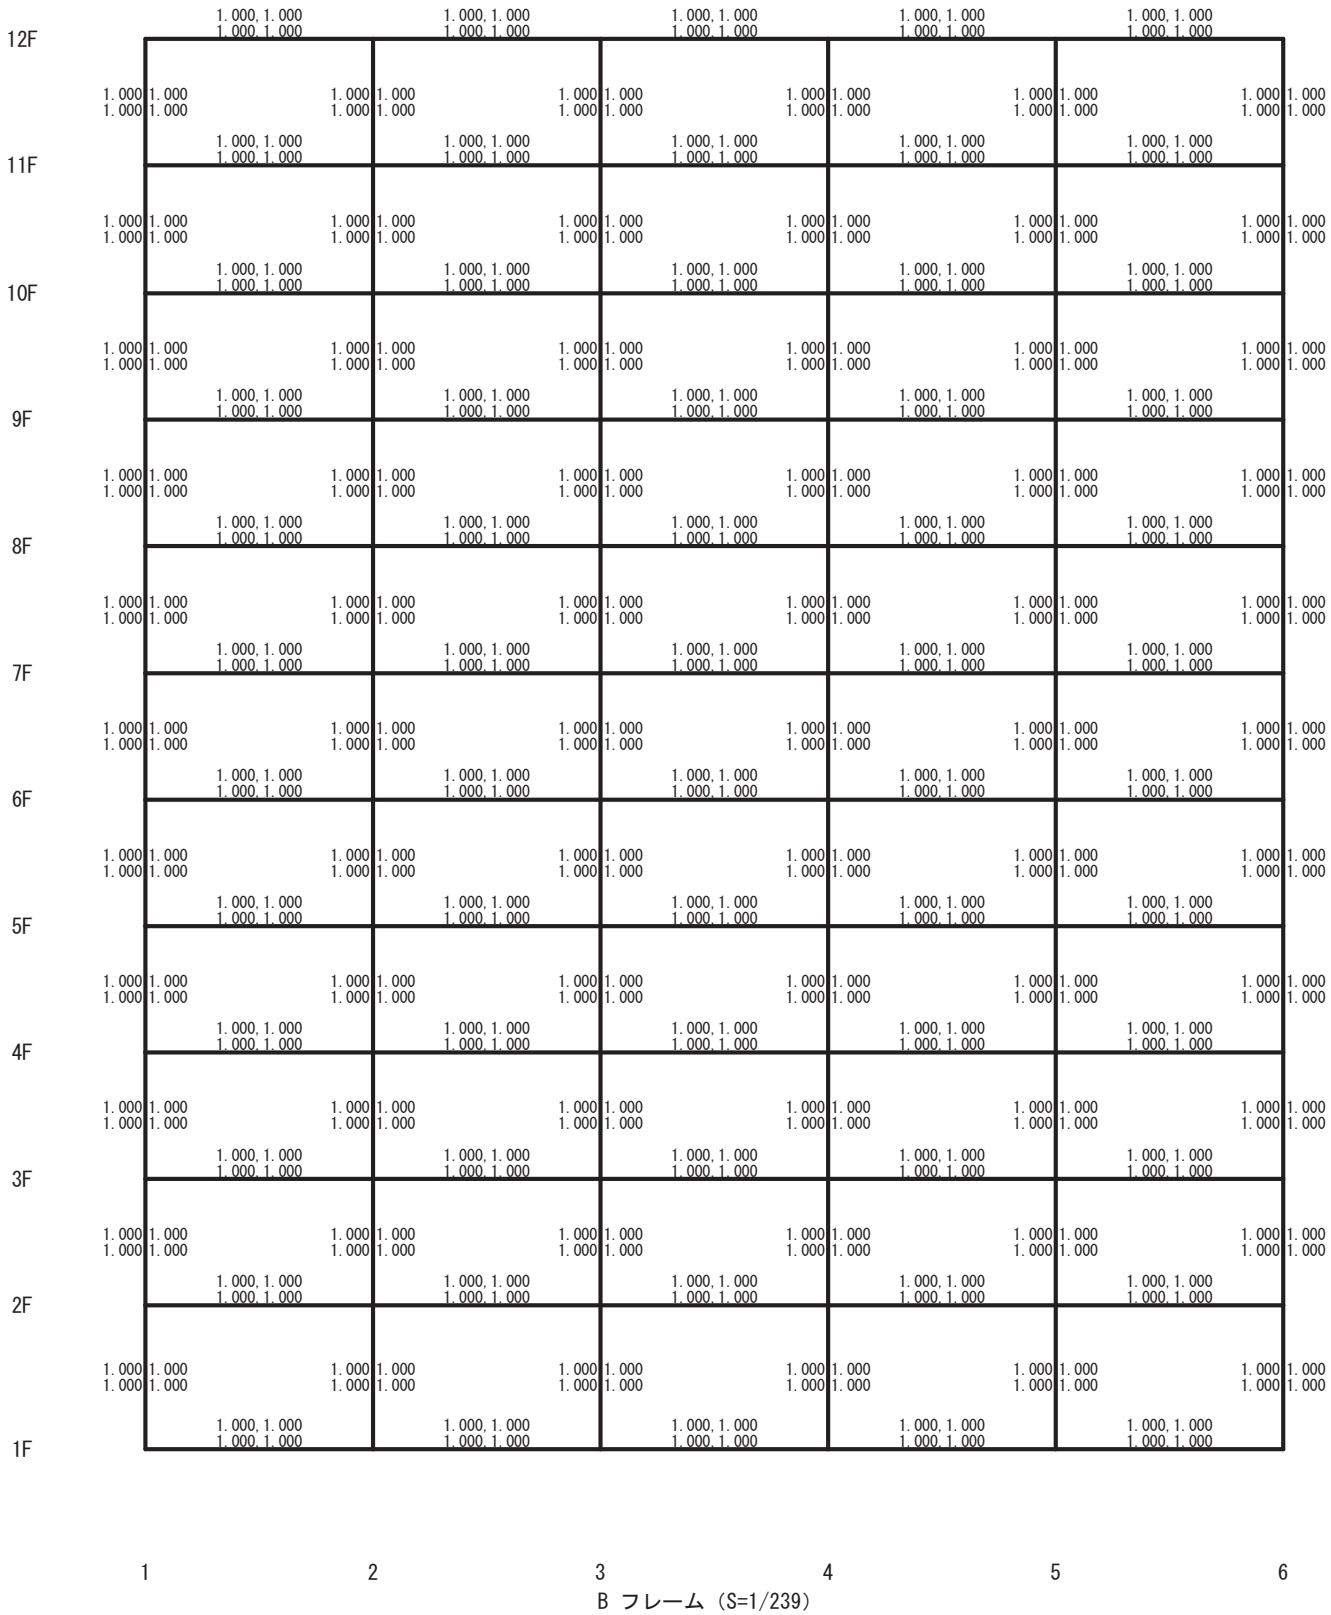
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

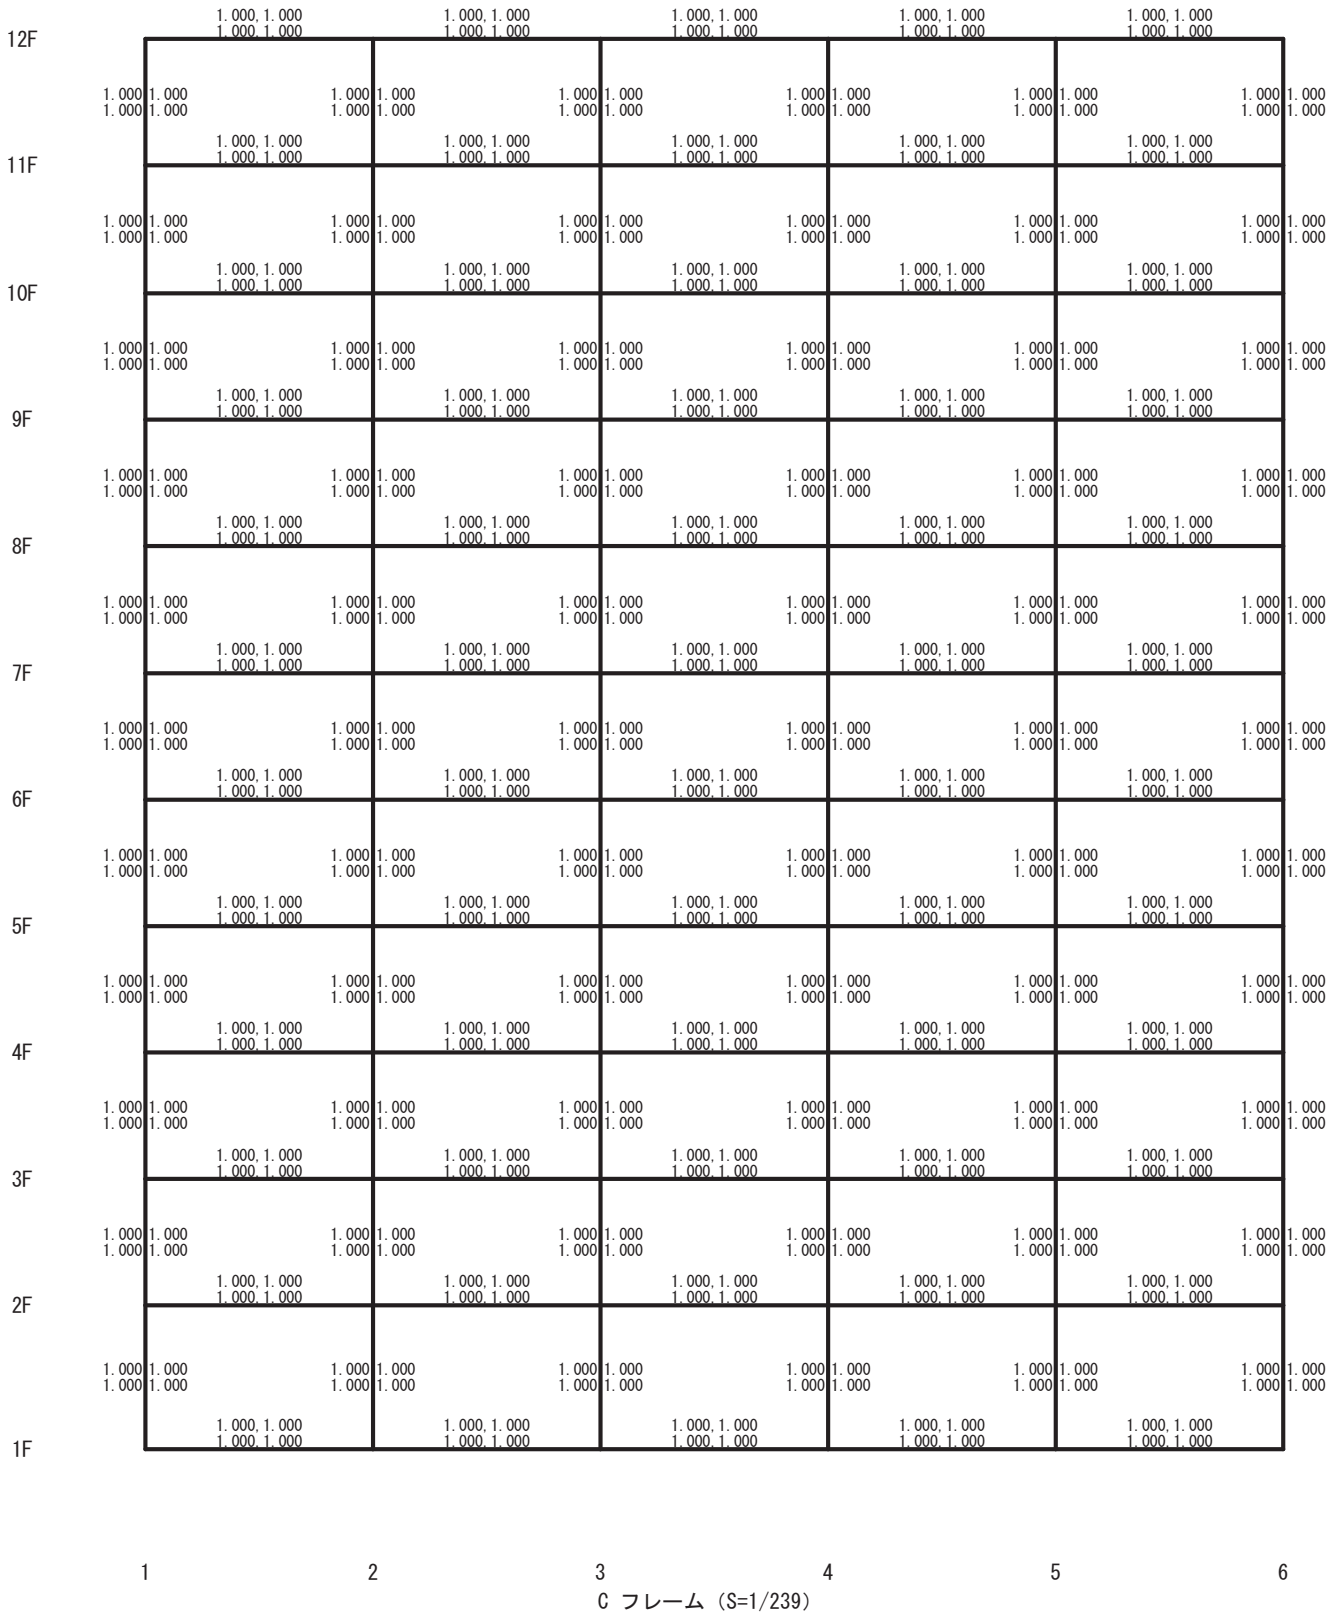
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

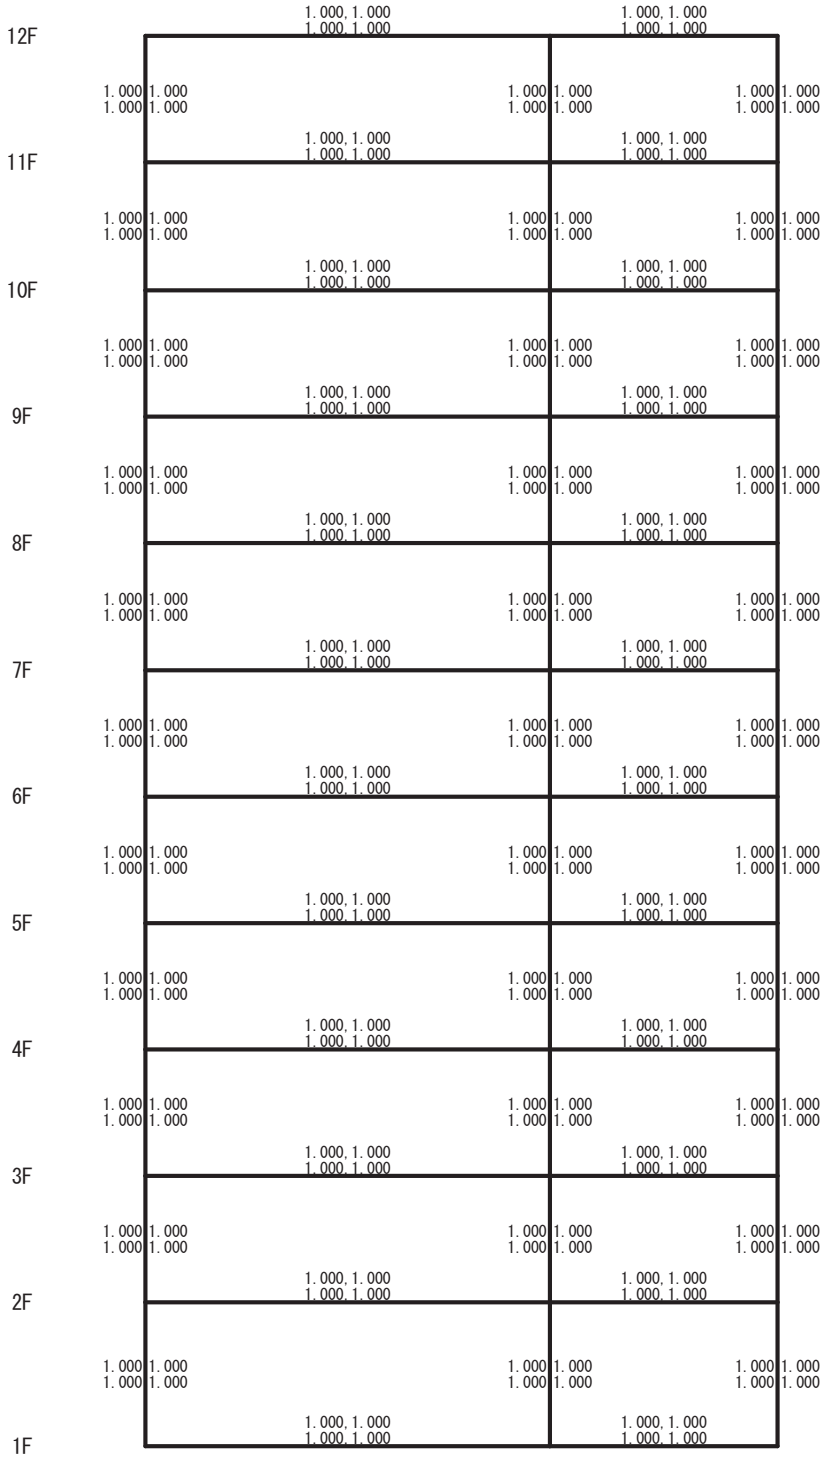

1 フレーム (S=1/239)

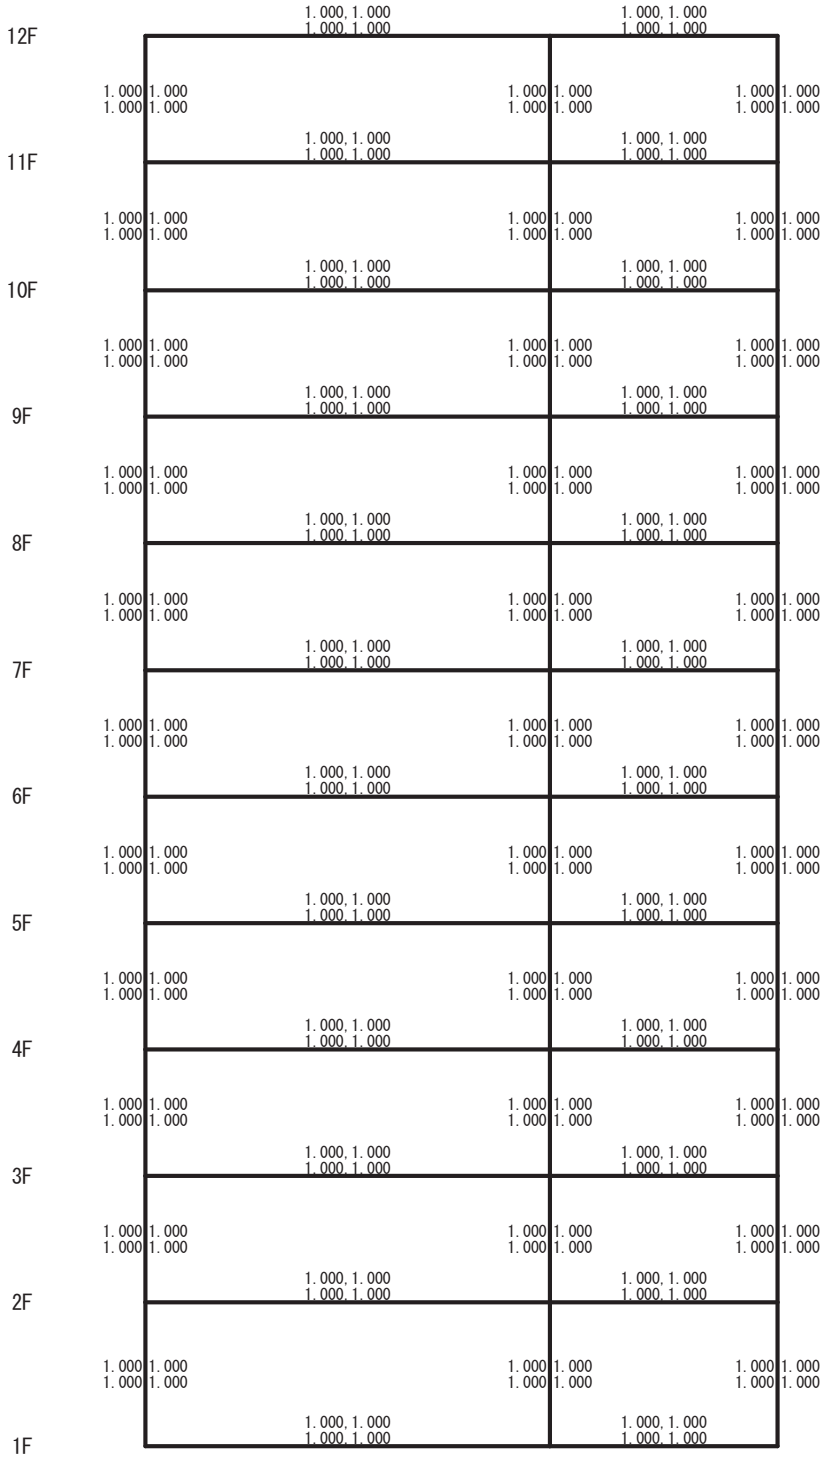

2 フレーム (S=1/239)

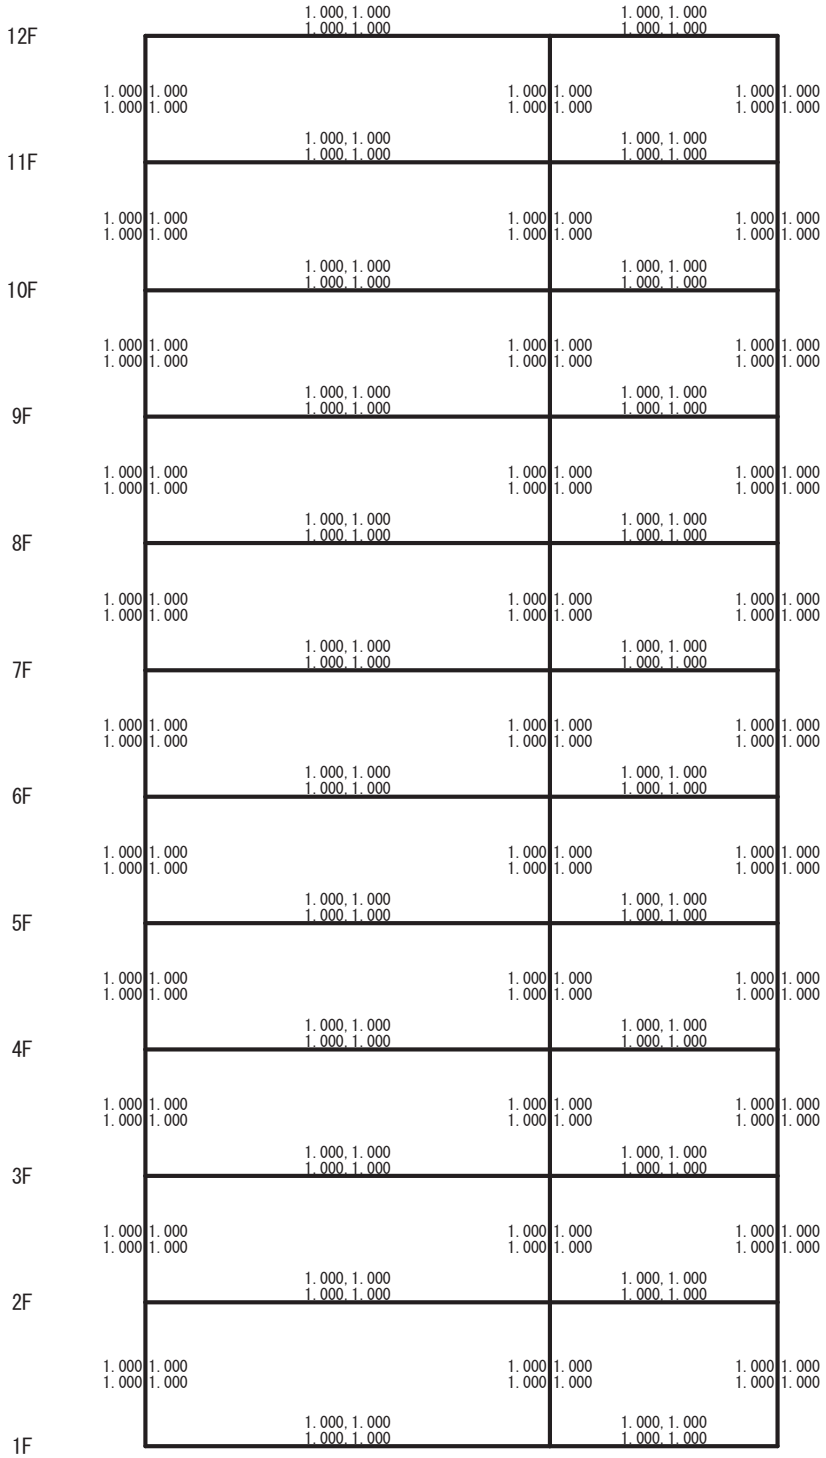

3 フレーム (S=1/239)

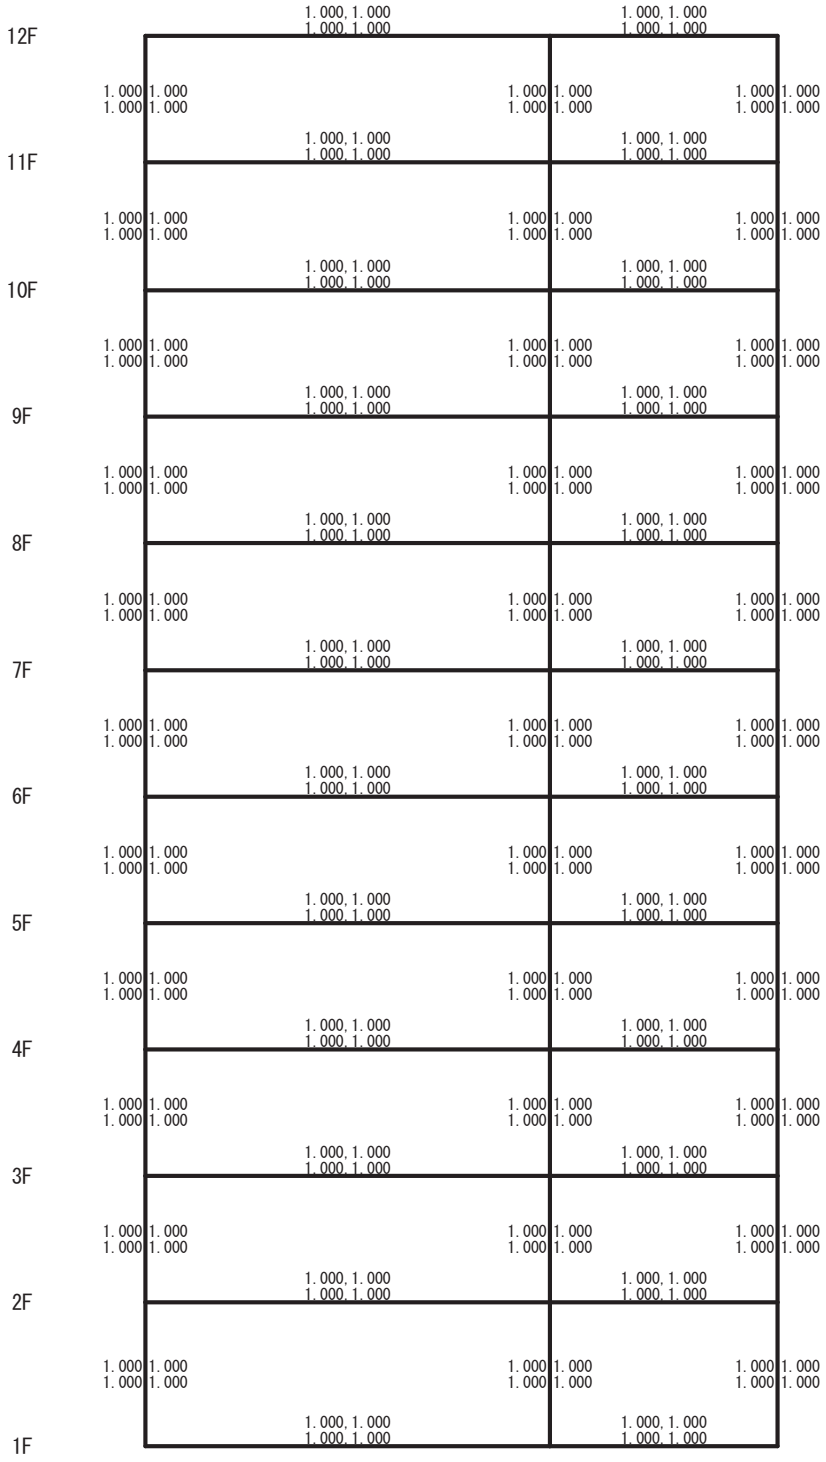

4 フレーム (S=1/239)

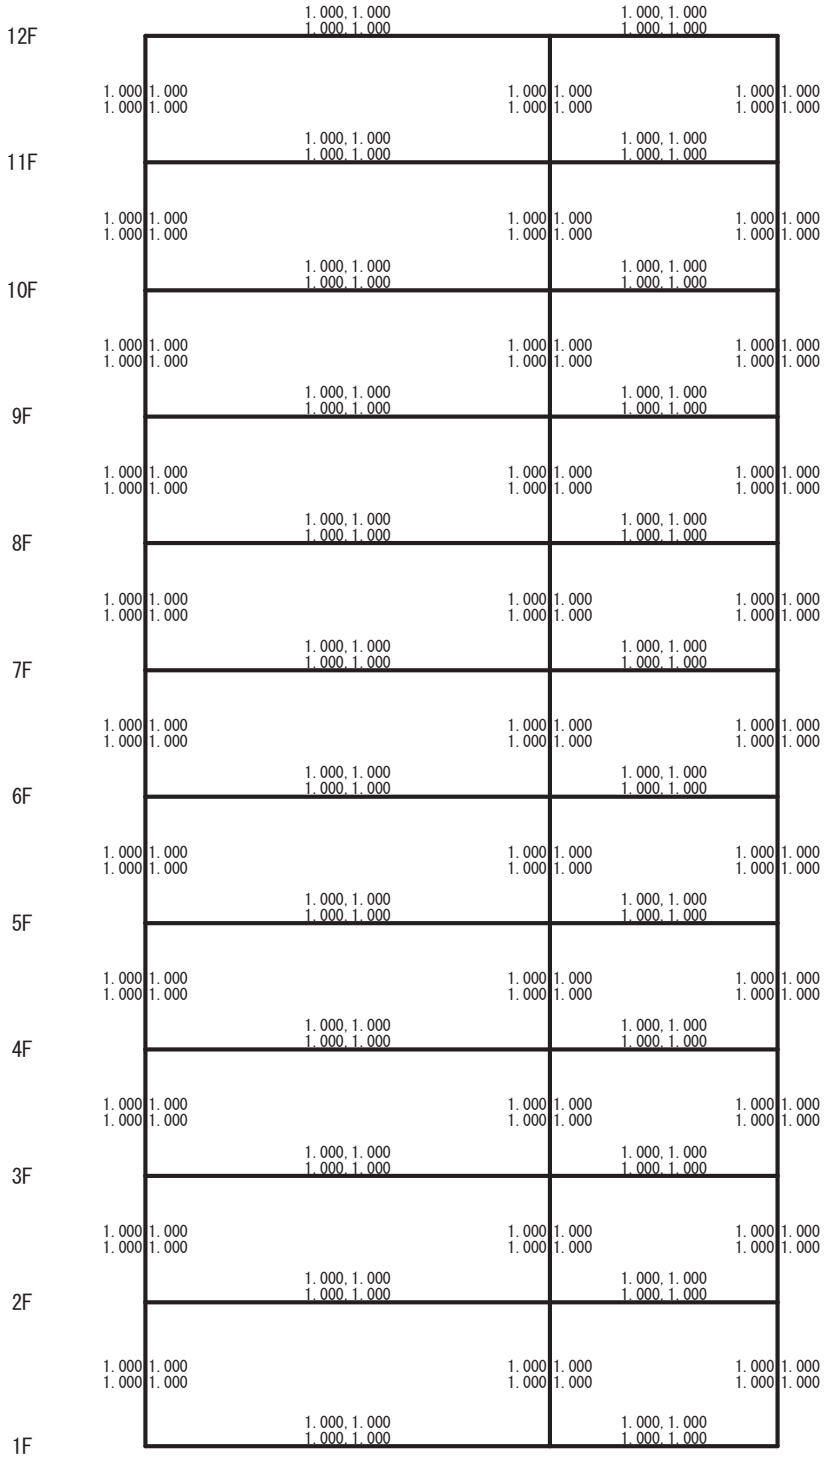

5 フレーム (S=1/239)

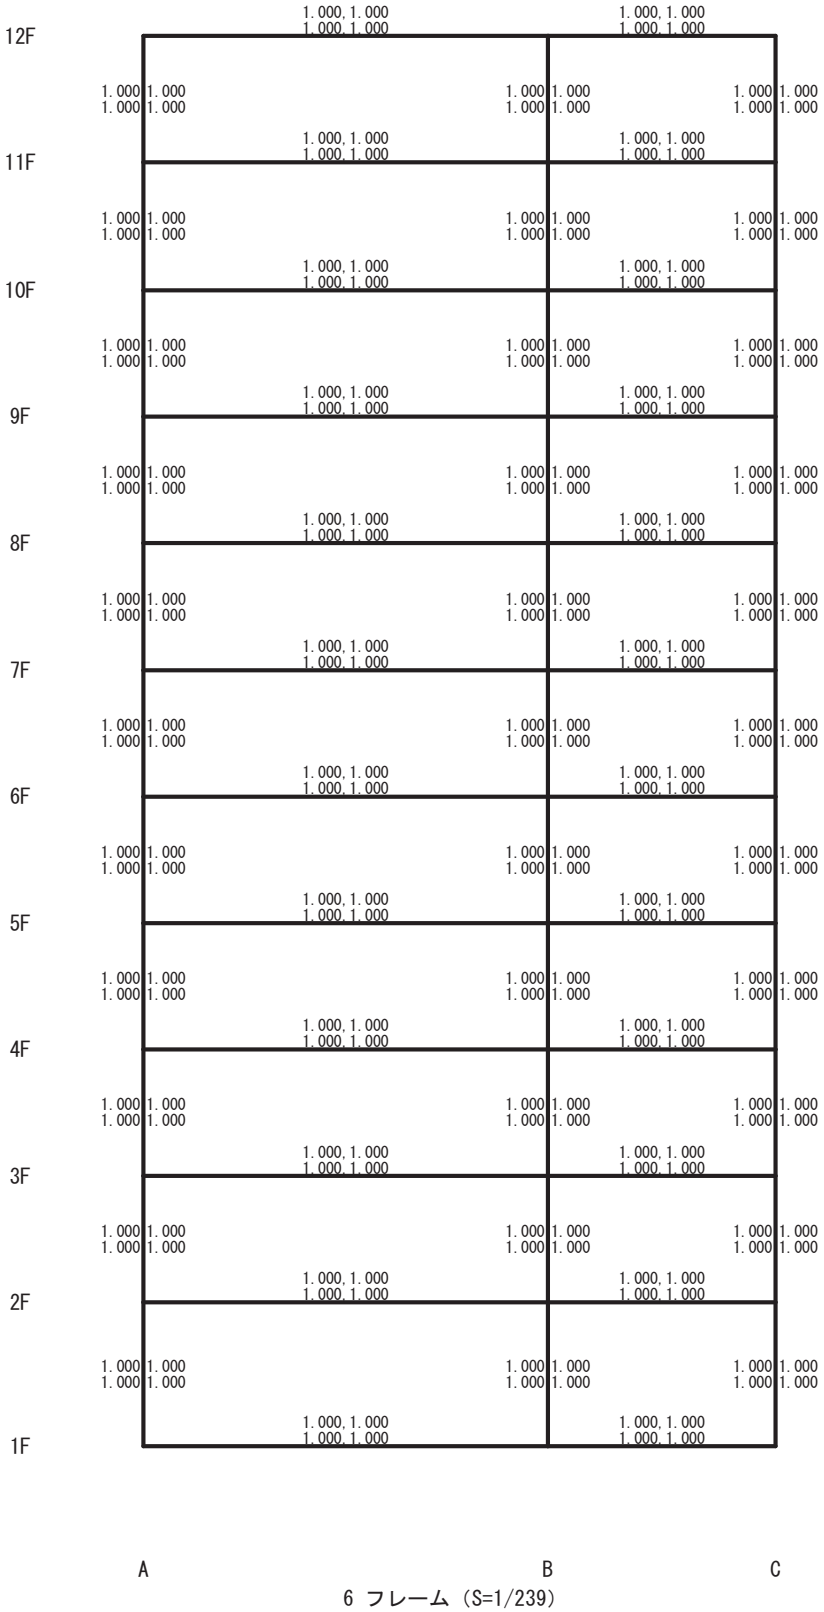

6 フレーム（S=1/239）

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
2F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	B	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	74816.6	3551.9	0.0	3551.9	0.0475
		2	74816.6	4402.5	0.0	4402.5	0.0588
		3	74816.6	4534.1	0.0	4534.1	0.0606
		4	74816.6	4537.3	0.0	4537.3	0.0606
		5	74816.6	4413.0	0.0	4413.0	0.0590
		6	74816.6	3554.2	0.0	3554.2	0.0475
	B	1	74816.6	4851.3	0.0	4851.3	0.0648
		2	74816.6	5976.6	0.0	5976.6	0.0799
		3	74816.6	6331.4	0.0	6331.4	0.0846
		4	74816.6	6141.7	0.0	6141.7	0.0821
		5	74816.6	5767.8	0.0	5767.8	0.0771
		6	74816.6	4813.0	0.0	4813.0	0.0643
	C	1	74816.6	2103.6	0.0	2103.6	0.0281
		2	74816.6	3016.4	0.0	3016.4	0.0403
		3	74816.6	3334.8	0.0	3334.8	0.0446
		4	74816.6	2911.7	0.0	2911.7	0.0389
		5	74816.6	2523.2	0.0	2523.2	0.0337
		6	74816.6	2052.0	0.0	2052.0	0.0274
2F	A	1	67751.0	3212.1	0.0	3212.1	0.0474
		2	67751.0	3977.2	0.0	3977.2	0.0587
		3	67751.0	4109.7	0.0	4109.7	0.0607
		4	67751.0	4112.4	0.0	4112.4	0.0607
		5	67751.0	3987.1	0.0	3987.1	0.0588
		6	67751.0	3214.2	0.0	3214.2	0.0474
	B	1	67751.0	4388.4	0.0	4388.4	0.0648
		2	67751.0	5412.7	0.0	5412.7	0.0799
		3	67751.0	5744.6	0.0	5744.6	0.0848
		4	67751.0	5573.7	0.0	5573.7	0.0823
		5	67751.0	5222.7	0.0	5222.7	0.0771
		6	67751.0	4351.5	0.0	4351.5	0.0642
	C	1	67751.0	1915.2	0.0	1915.2	0.0283
		2	67751.0	2725.1	0.0	2725.1	0.0402
		3	67751.0	3008.0	0.0	3008.0	0.0444
		4	67751.0	2643.0	0.0	2643.0	0.0390
		5	67751.0	2289.7	0.0	2289.7	0.0338
		6	67751.0	1863.9	0.0	1863.9	0.0275
3F	A	1	60824.0	2877.0	0.0	2877.0	0.0473
		2	60824.0	3562.5	0.0	3562.5	0.0586
		3	60824.0	3689.1	0.0	3689.1	0.0607
		4	60824.0	3691.7	0.0	3691.7	0.0607
		5	60824.0	3571.8	0.0	3571.8	0.0587
		6	60824.0	2878.8	0.0	2878.8	0.0473
	B	1	60824.0	3935.8	0.0	3935.8	0.0647
		2	60824.0	4859.0	0.0	4859.0	0.0799

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
3F	B	3	60824.0	5162.1	0.0	5162.1	0.0849
		4	60824.0	5009.7	0.0	5009.7	0.0824
		5	60824.0	4687.7	0.0	4687.7	0.0771
		6	60824.0	3901.4	0.0	3901.4	0.0641
	C	1	60824.0	1730.1	0.0	1730.1	0.0284
		2	60824.0	2445.4	0.0	2445.4	0.0402
		3	60824.0	2694.2	0.0	2694.2	0.0443
		4	60824.0	2381.6	0.0	2381.6	0.0392
		5	60824.0	2065.3	0.0	2065.3	0.0340
		6	60824.0	1680.8	0.0	1680.8	0.0276
4F	A	1	53946.6	2542.0	0.0	2542.0	0.0471
		2	53946.6	3155.5	0.0	3155.5	0.0585
		3	53946.6	3272.2	0.0	3272.2	0.0607
		4	53946.6	3274.7	0.0	3274.7	0.0607
		5	53946.6	3163.9	0.0	3163.9	0.0586
		6	53946.6	2543.5	0.0	2543.5	0.0471
	B	1	53946.6	3481.6	0.0	3481.6	0.0645
		2	53946.6	4312.5	0.0	4312.5	0.0799
		3	53946.6	4582.0	0.0	4582.0	0.0849
		4	53946.6	4448.7	0.0	4448.7	0.0825
		5	53946.6	4160.7	0.0	4160.7	0.0771
		6	53946.6	3450.6	0.0	3450.6	0.0640
	C	1	53946.6	1543.4	0.0	1543.4	0.0286
		2	53946.6	2169.5	0.0	2169.5	0.0402
		3	53946.6	2385.5	0.0	2385.5	0.0442
		4	53946.6	2121.1	0.0	2121.1	0.0393
		5	53946.6	1842.1	0.0	1842.1	0.0341
		6	53946.6	1497.2	0.0	1497.2	0.0278
5F	A	1	47138.5	2208.4	0.0	2208.4	0.0468
		2	47138.5	2756.9	0.0	2756.9	0.0585
		3	47138.5	2861.6	0.0	2861.6	0.0607
		4	47138.5	2863.7	0.0	2863.7	0.0608
		5	47138.5	2764.3	0.0	2764.3	0.0586
		6	47138.5	2209.4	0.0	2209.4	0.0469
	B	1	47138.5	3028.6	0.0	3028.6	0.0642
		2	47138.5	3775.4	0.0	3775.4	0.0801
		3	47138.5	4008.9	0.0	4008.9	0.0850
		4	47138.5	3894.9	0.0	3894.9	0.0826
		5	47138.5	3643.7	0.0	3643.7	0.0773
		6	47138.5	3001.6	0.0	3001.6	0.0637
	C	1	47138.5	1354.1	0.0	1354.1	0.0287
		2	47138.5	1895.8	0.0	1895.8	0.0402
		3	47138.5	2079.6	0.0	2079.6	0.0441
		4	47138.5	1860.2	0.0	1860.2	0.0395
		5	47138.5	1619.4	0.0	1619.4	0.0344
		6	47138.5	1312.0	0.0	1312.0	0.0278
6F	A	1	40330.5	1867.8	0.0	1867.8	0.0463
		2	40330.5	2362.7	0.0	2362.7	0.0586
		3	40330.5	2448.9	0.0	2448.9	0.0607
		4	40330.5	2450.9	0.0	2450.9	0.0608
		5	40330.5	2369.1	0.0	2369.1	0.0587
		6	40330.5	1868.3	0.0	1868.3	0.0463
	B	1	40330.5	2571.8	0.0	2571.8	0.0638
		2	40330.5	3251.0	0.0	3251.0	0.0806
		3	40330.5	3441.9	0.0	3441.9	0.0853
		4	40330.5	3346.8	0.0	3346.8	0.0830
		5	40330.5	3139.1	0.0	3139.1	0.0778
		6	40330.5	2549.9	0.0	2549.9	0.0632
	C	1	40330.5	1159.2	0.0	1159.2	0.0287
		2	40330.5	1620.3	0.0	1620.3	0.0402
		3	40330.5	1772.5	0.0	1772.5	0.0440
		4	40330.5	1594.9	0.0	1594.9	0.0395
		5	40330.5	1393.2	0.0	1393.2	0.0345
		6	40330.5	1122.2	0.0	1122.2	0.0278
7F	A	1	33543.4	1526.3	0.0	1526.3	0.0455
		2	33543.4	1971.2	0.0	1971.2	0.0588

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
7F	A	3	33543.4	2036.4	0.0	2036.4	0.0607
		4	33543.4	2038.3	0.0	2038.3	0.0608
		5	33543.4	1976.4	0.0	1976.4	0.0589
		6	33543.4	1526.4	0.0	1526.4	0.0455
	B	1	33543.4	2116.5	0.0	2116.5	0.0631
		2	33543.4	2733.6	0.0	2733.6	0.0815
		3	33543.4	2879.5	0.0	2879.5	0.0858
		4	33543.4	2803.3	0.0	2803.3	0.0836
		5	33543.4	2641.5	0.0	2641.5	0.0787
		6	33543.4	2100.2	0.0	2100.2	0.0626
	C	1	33543.4	960.9	0.0	960.9	0.0286
		2	33543.4	1344.7	0.0	1344.7	0.0401
		3	33543.4	1465.6	0.0	1465.6	0.0437
		4	33543.4	1327.3	0.0	1327.3	0.0396
		5	33543.4	1165.5	0.0	1165.5	0.0347
		6	33543.4	929.7	0.0	929.7	0.0277
8F	A	1	26857.2	1206.4	0.0	1206.4	0.0449
		2	26857.2	1576.4	0.0	1576.4	0.0587
		3	26857.2	1626.3	0.0	1626.3	0.0606
		4	26857.2	1628.1	0.0	1628.1	0.0606
		5	26857.2	1580.7	0.0	1580.7	0.0589
		6	26857.2	1206.5	0.0	1206.5	0.0449
	B	1	26857.2	1689.2	0.0	1689.2	0.0629
		2	26857.2	2215.3	0.0	2215.3	0.0825
		3	26857.2	2326.1	0.0	2326.1	0.0866
		4	26857.2	2268.4	0.0	2268.4	0.0845
		5	26857.2	2144.7	0.0	2144.7	0.0799
		6	26857.2	1676.6	0.0	1676.6	0.0624
	C	1	26857.2	760.3	0.0	760.3	0.0283
		2	26857.2	1067.4	0.0	1067.4	0.0397
		3	26857.2	1157.0	0.0	1157.0	0.0431
		4	26857.2	1056.4	0.0	1056.4	0.0393
		5	26857.2	935.4	0.0	935.4	0.0348
		6	26857.2	735.8	0.0	735.8	0.0274
9F	A	1	20170.9	882.8	0.0	882.8	0.0438
		2	20170.9	1182.2	0.0	1182.2	0.0586
		3	20170.9	1213.7	0.0	1213.7	0.0602
		4	20170.9	1215.5	0.0	1215.5	0.0603
		5	20170.9	1185.7	0.0	1185.7	0.0588
		6	20170.9	883.1	0.0	883.1	0.0438
	B	1	20170.9	1263.3	0.0	1263.3	0.0626
		2	20170.9	1707.4	0.0	1707.4	0.0846
		3	20170.9	1780.6	0.0	1780.6	0.0883
		4	20170.9	1740.6	0.0	1740.6	0.0863
		5	20170.9	1658.0	0.0	1658.0	0.0822
		6	20170.9	1254.8	0.0	1254.8	0.0622
	C	1	20170.9	554.0	0.0	554.0	0.0275
		2	20170.9	786.6	0.0	786.6	0.0390
		3	20170.9	844.6	0.0	844.6	0.0419
		4	20170.9	780.3	0.0	780.3	0.0387
		5	20170.9	701.0	0.0	701.0	0.0348
		6	20170.9	536.7	0.0	536.7	0.0266
10F	A	1	13540.6	566.7	0.0	566.7	0.0419
		2	13540.6	791.7	0.0	791.7	0.0585
		3	13540.6	806.6	0.0	806.6	0.0596
		4	13540.6	808.0	0.0	808.0	0.0597
		5	13540.6	794.1	0.0	794.1	0.0586
		6	13540.6	567.0	0.0	567.0	0.0419
	B	1	13540.6	839.6	0.0	839.6	0.0620
		2	13540.6	1195.8	0.0	1195.8	0.0883
		3	13540.6	1232.0	0.0	1232.0	0.0910
		4	13540.6	1210.3	0.0	1210.3	0.0894
		5	13540.6	1168.3	0.0	1168.3	0.0863
		6	13540.6	835.1	0.0	835.1	0.0617
	C	1	13540.6	354.3	0.0	354.3	0.0262
		2	13540.6	510.2	0.0	510.2	0.0377

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
10F	C	3	13540.6	536.3	0.0	536.3	0.0396
		4	13540.6	509.0	0.0	509.0	0.0376
		5	13540.6	471.6	0.0	471.6	0.0348
		6	13540.6	344.0	0.0	344.0	0.0254

A-4.5　Sの断面計算

A-4.5.1　Sはりの断面計算

（１）Sはりの計算指定

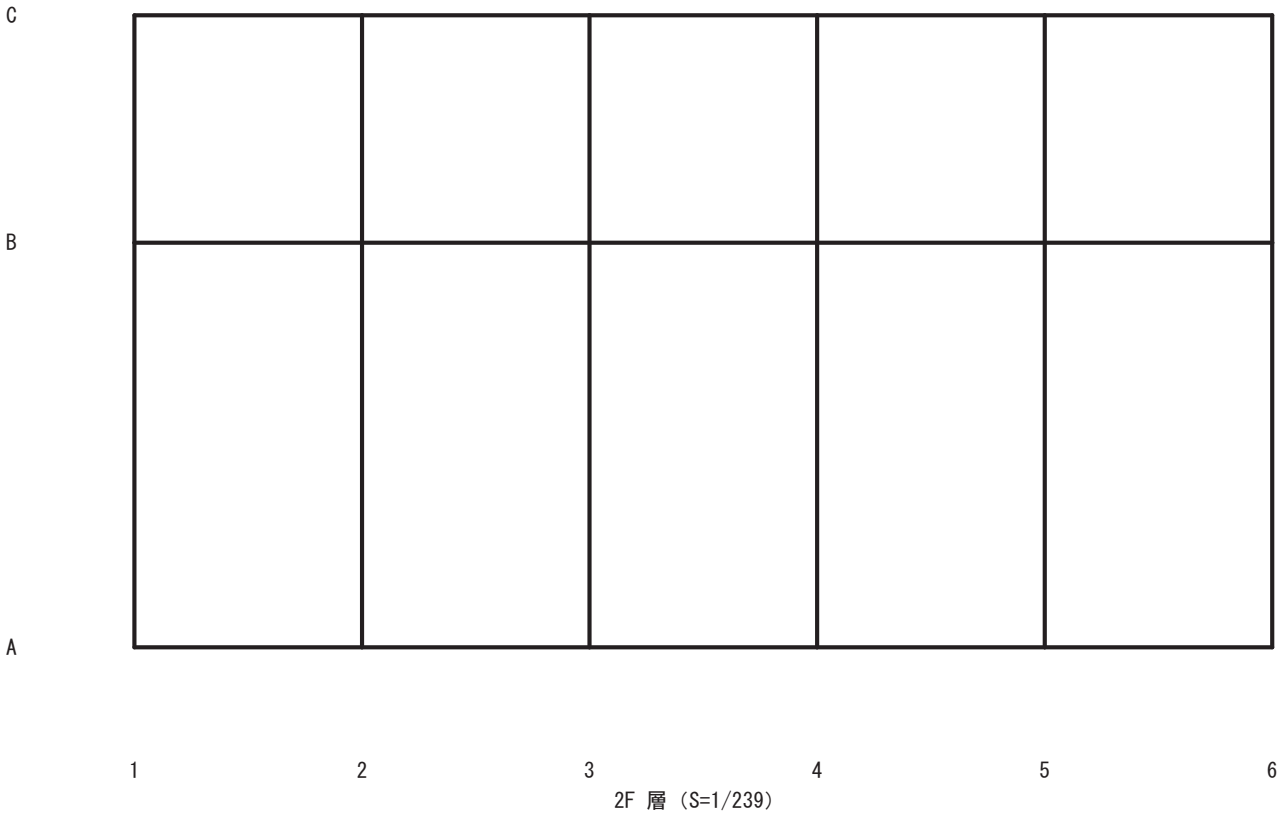

2F 層 (S=1/239)

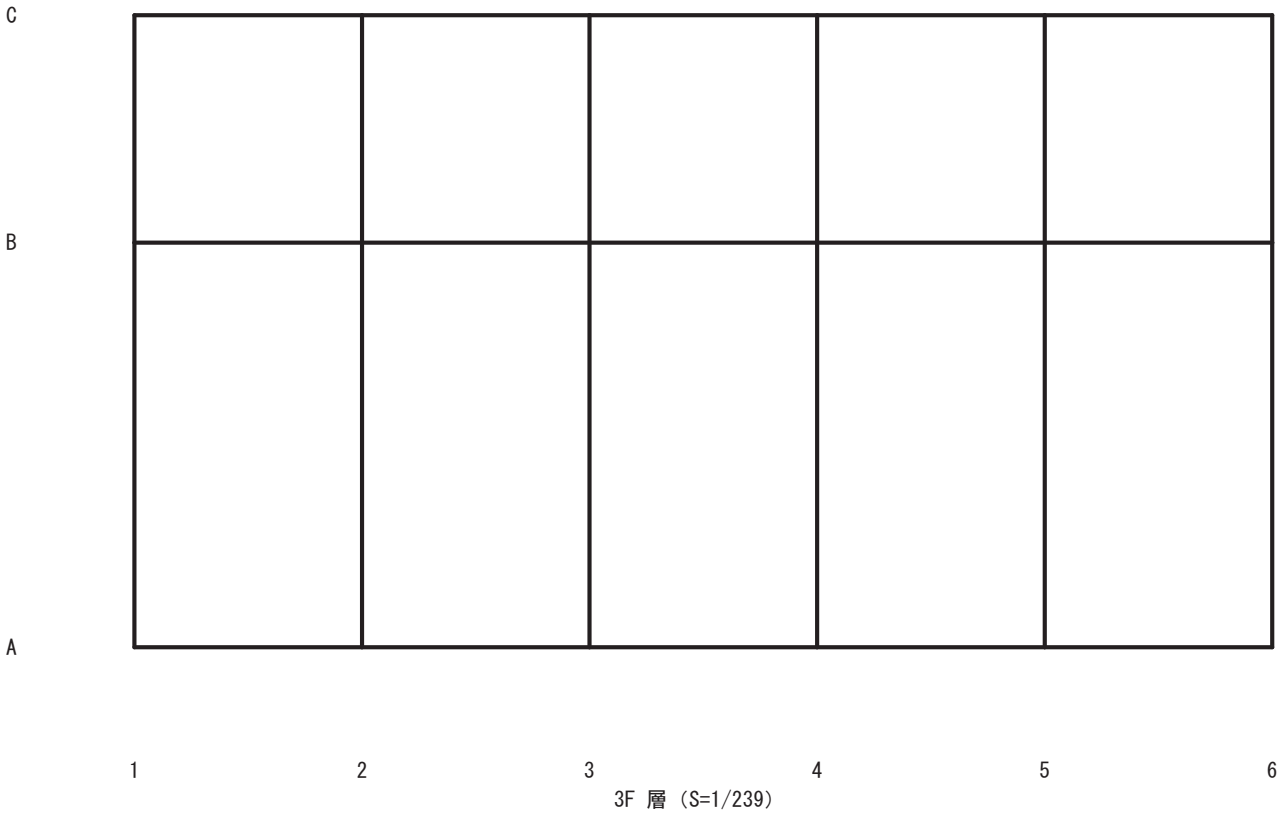

3F 層 (S=1/239)

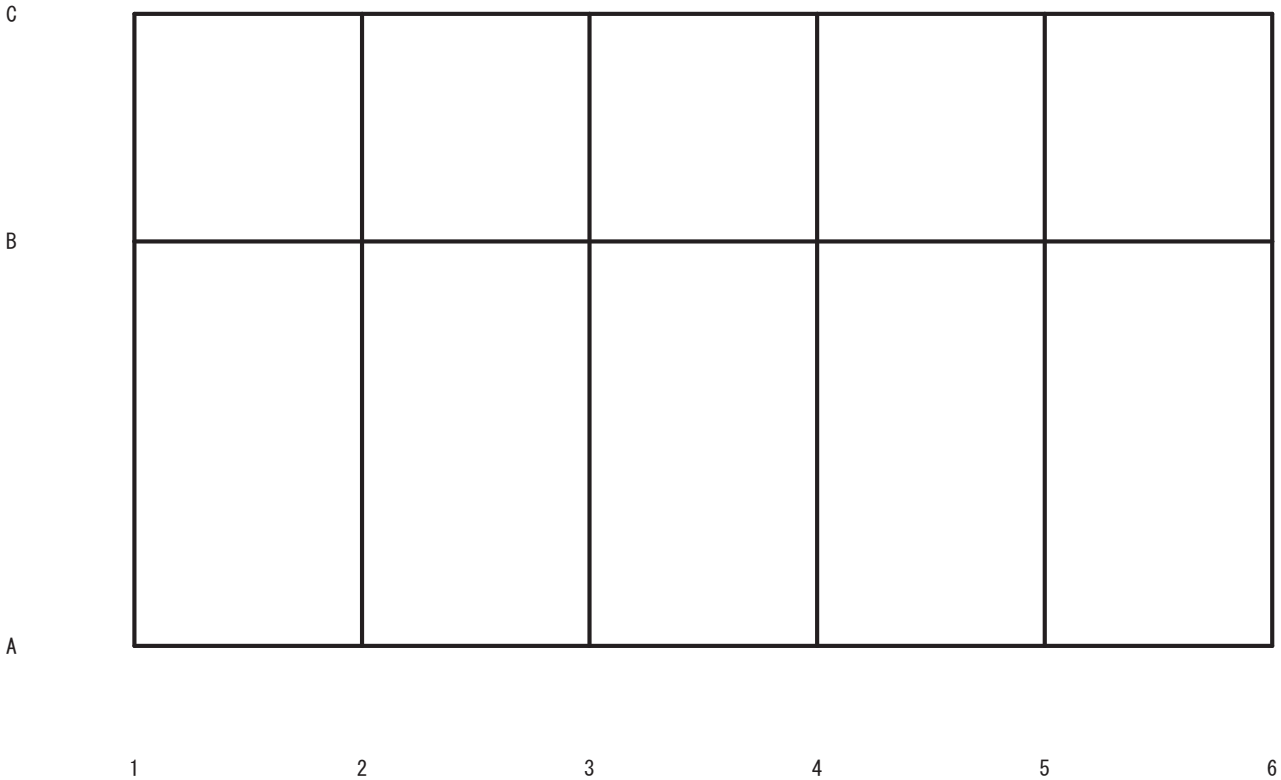

4F 層 (S=1/239)

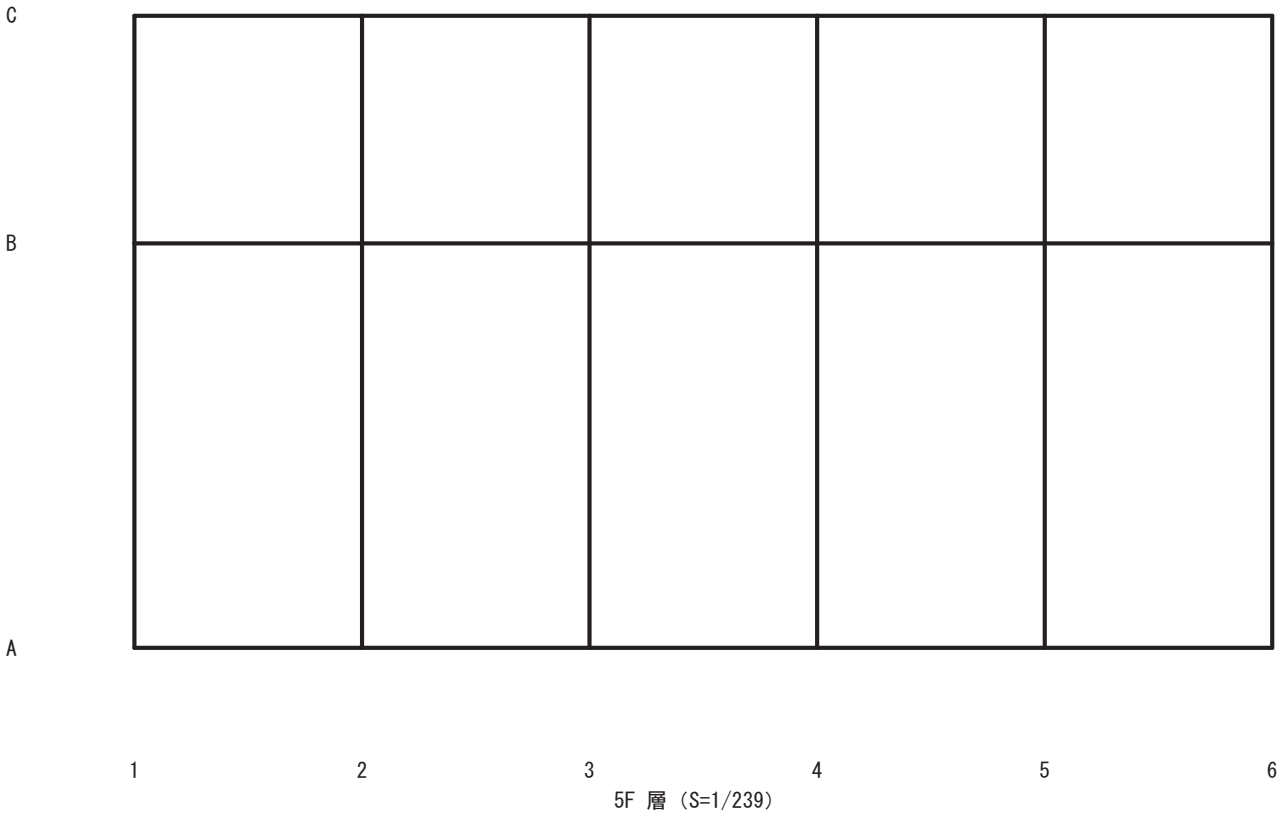

5F 層 (S=1/239)

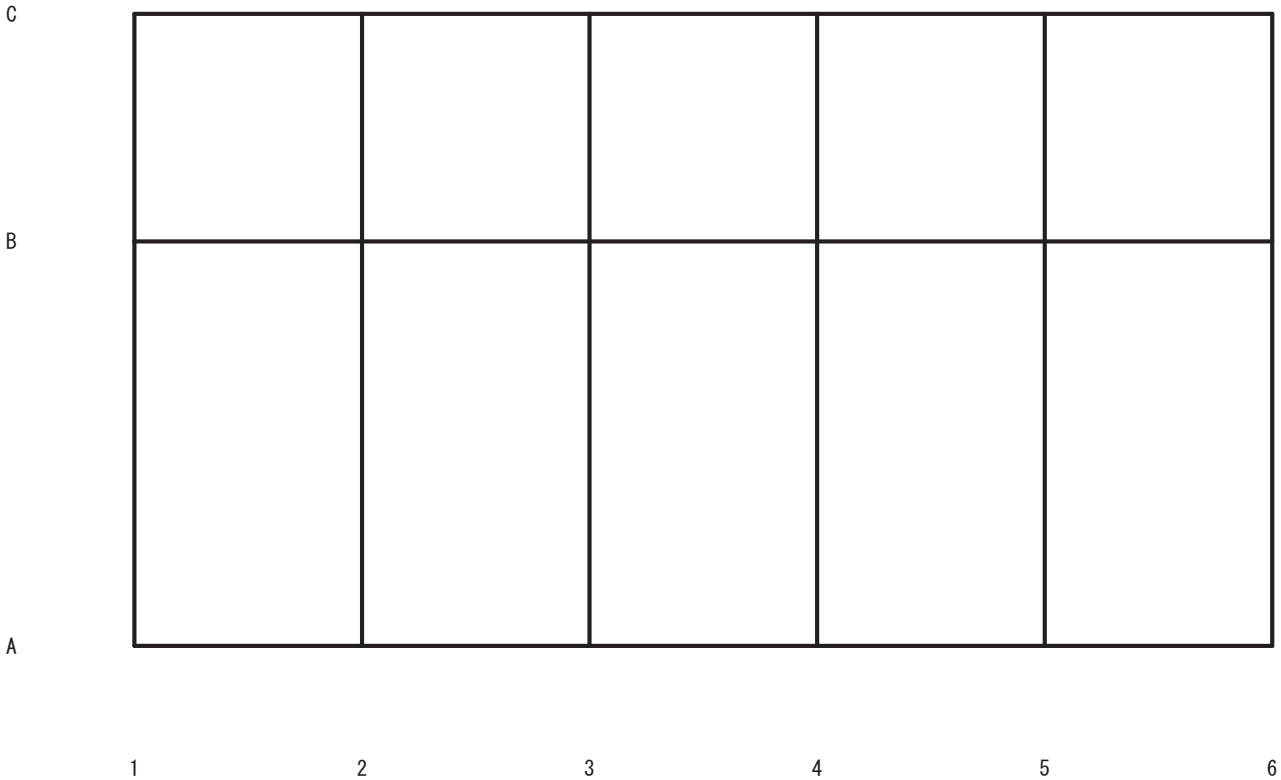

6F 層 (S=1/239)

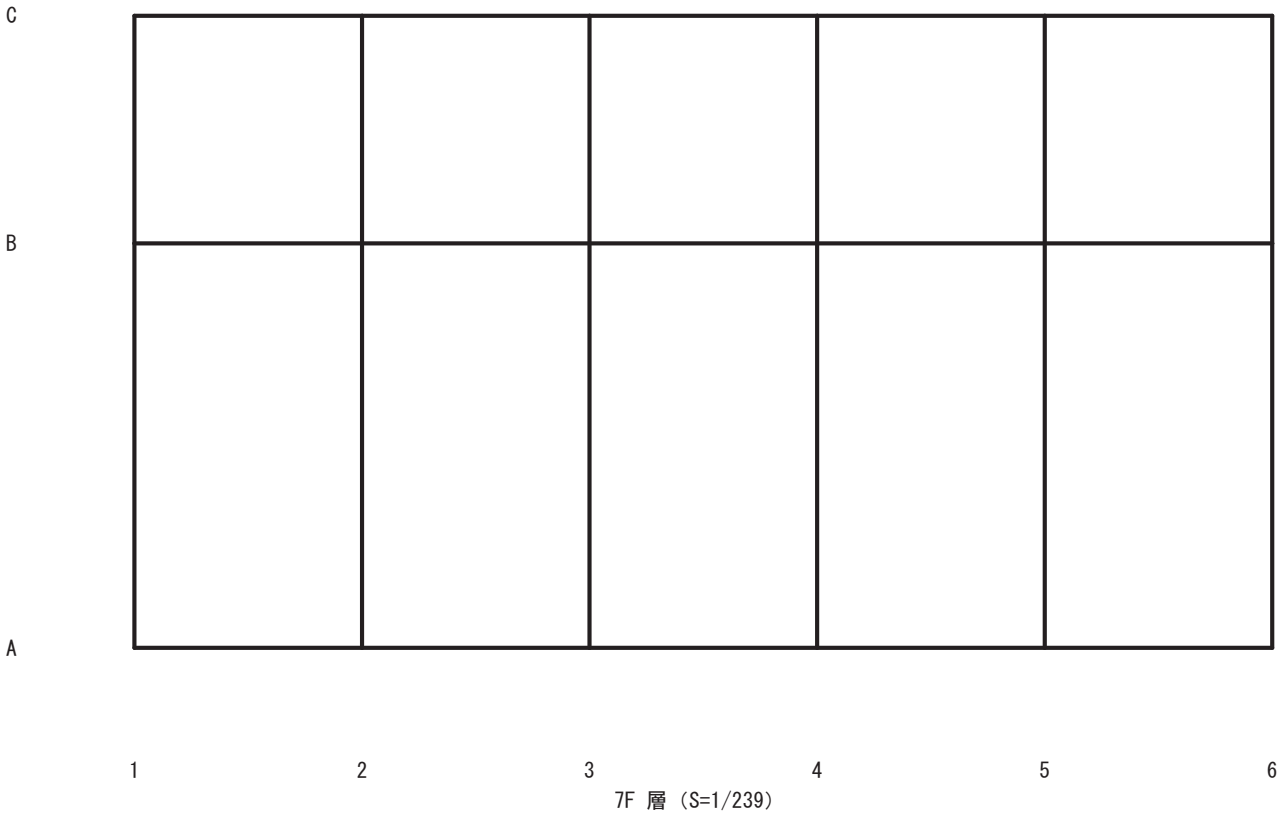

7F 層 (S=1/239)

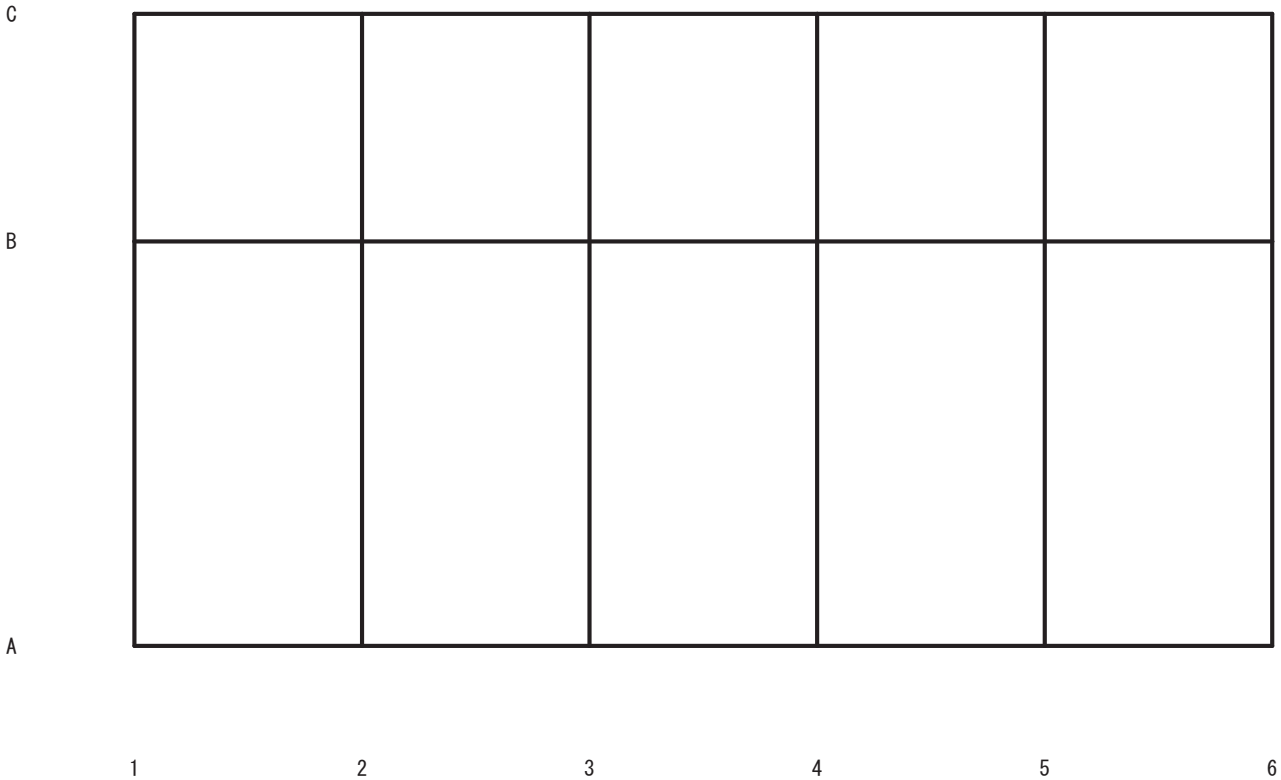

8F 層 (S=1/239)

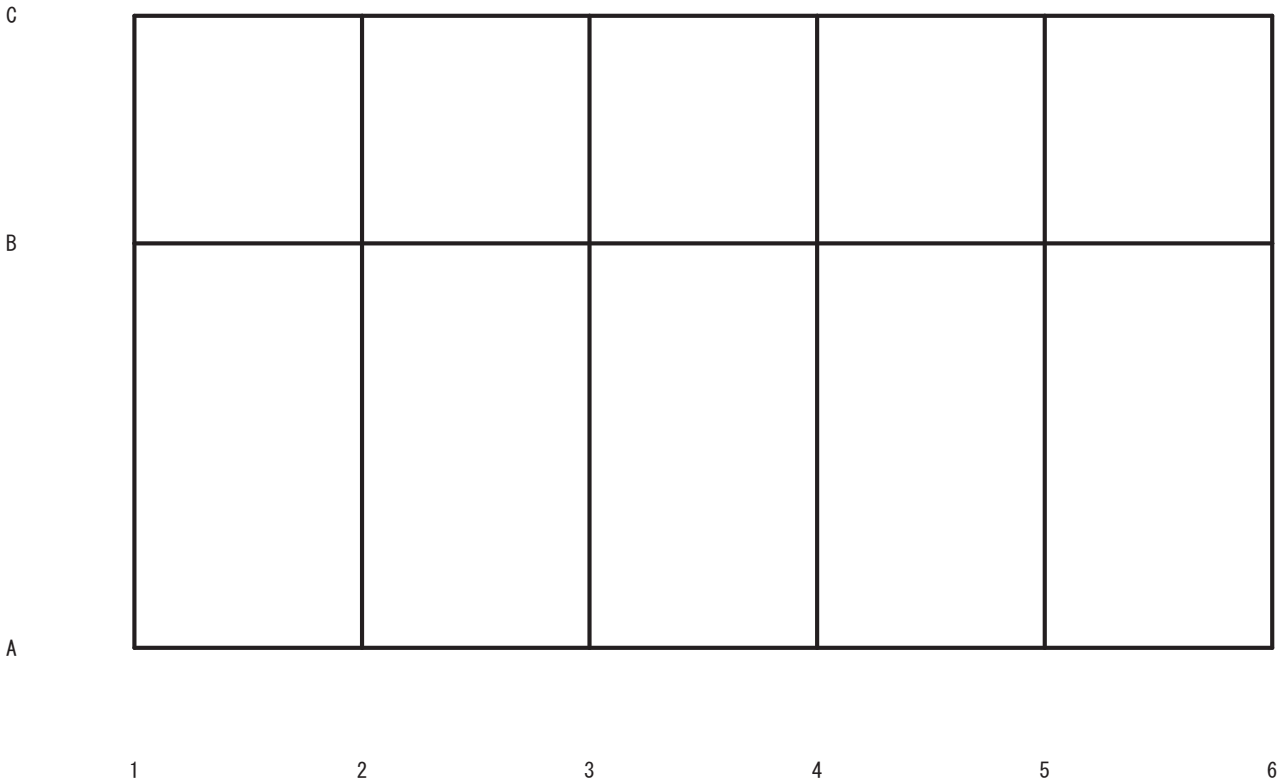

9F 層 (S=1/239)

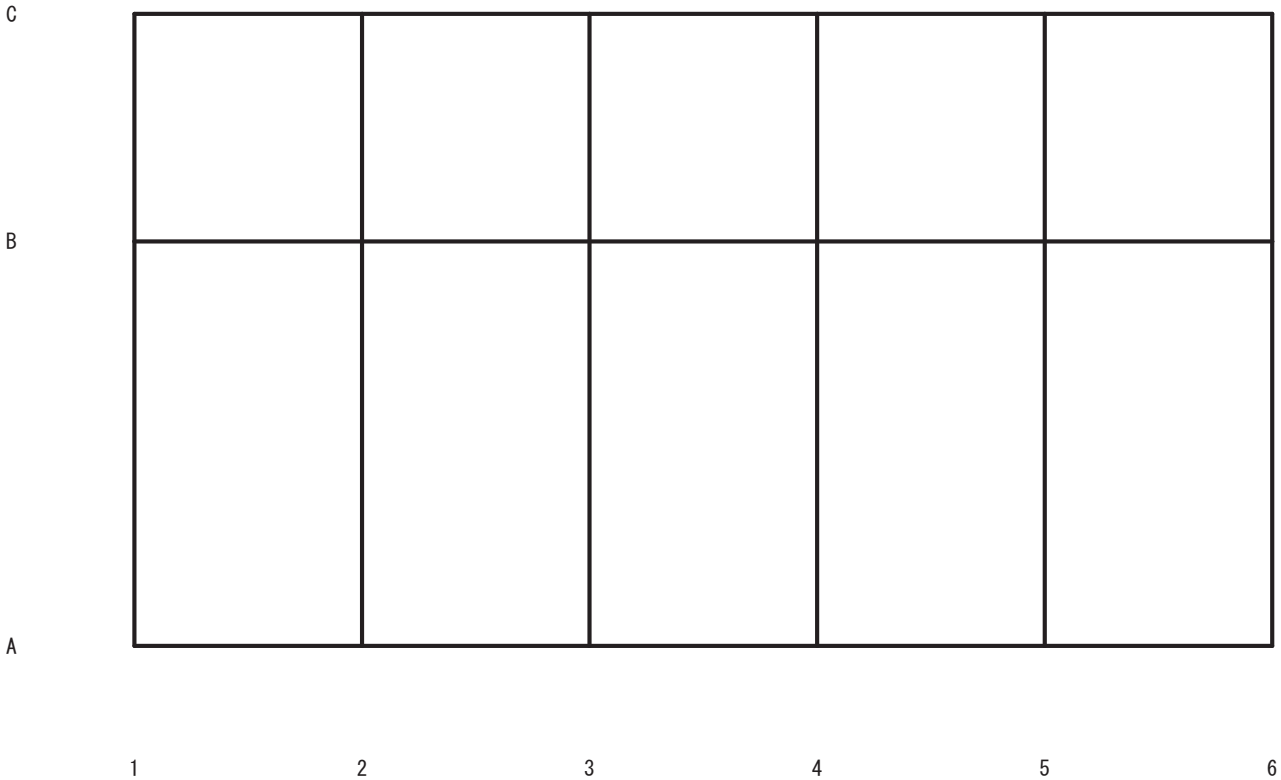

10F 層 (S=1/239)

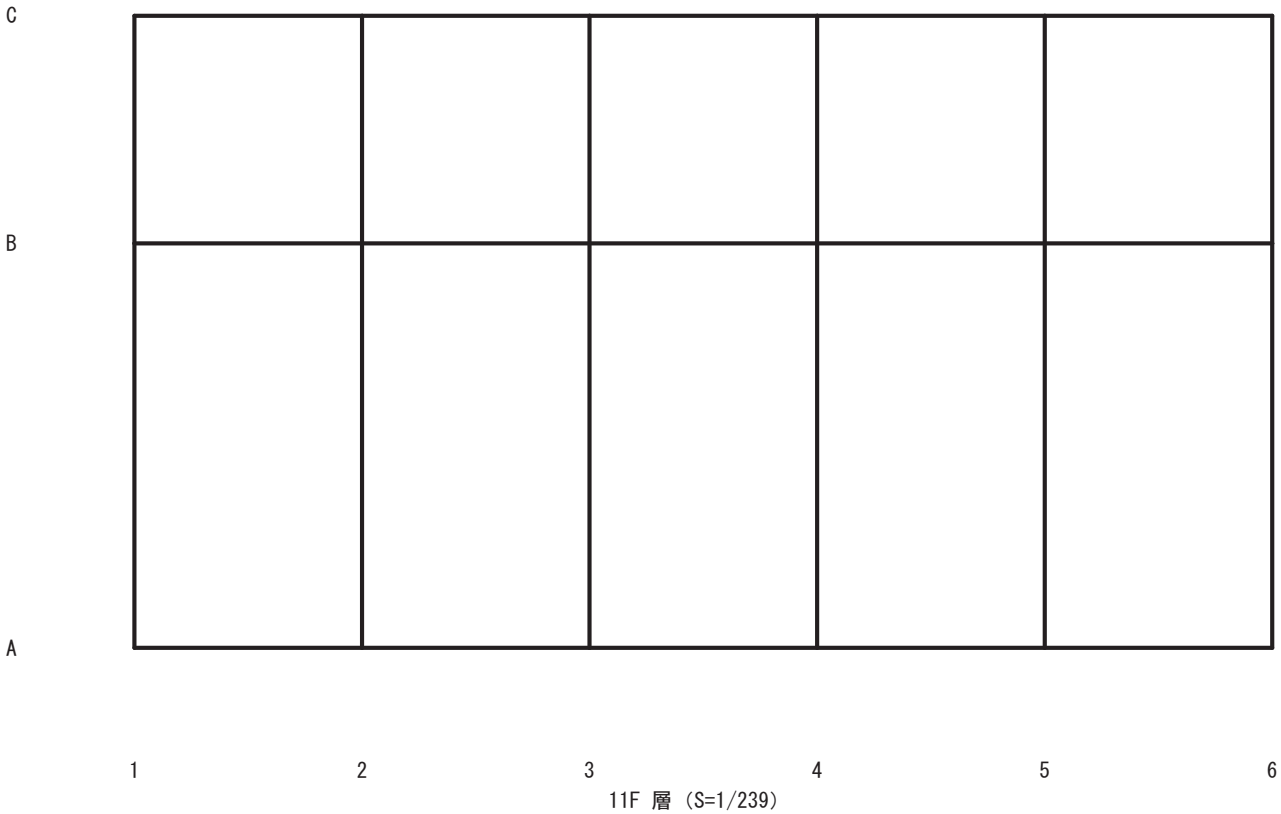

11F 層 (S=1/239)

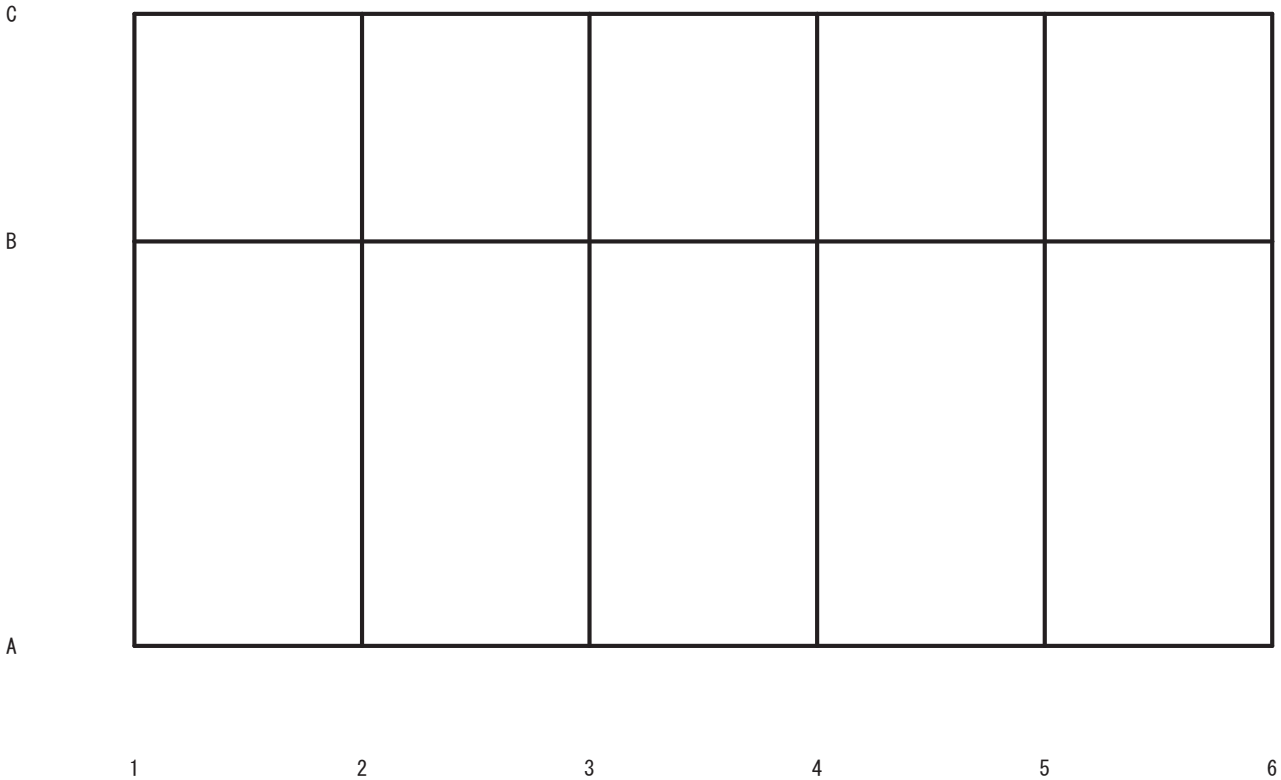

12F 層 (S=1/239)

（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部：　0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います

カ）曲げモーメントの判定
(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない

イ）せん断力の判定
(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算

（１）Ｓ柱の計算指定

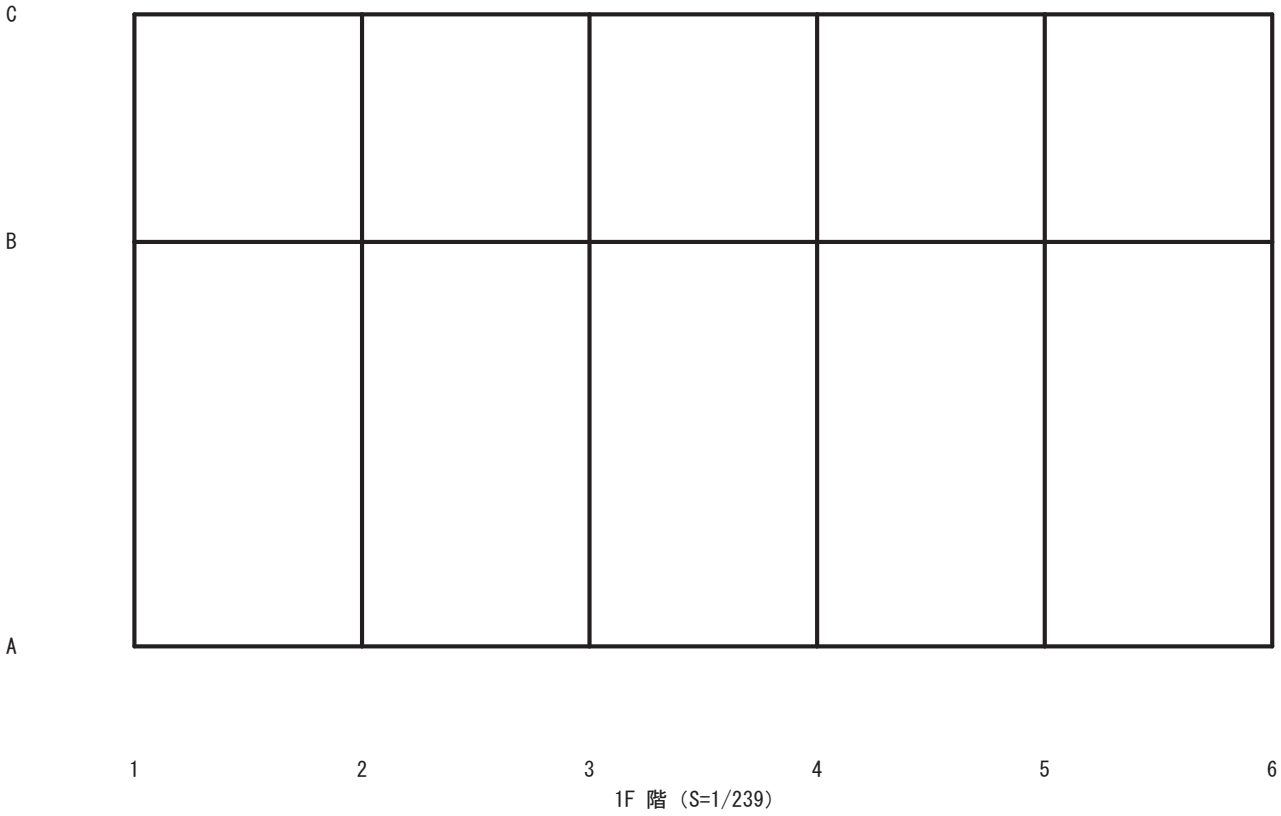

1F 階 (S=1/239)

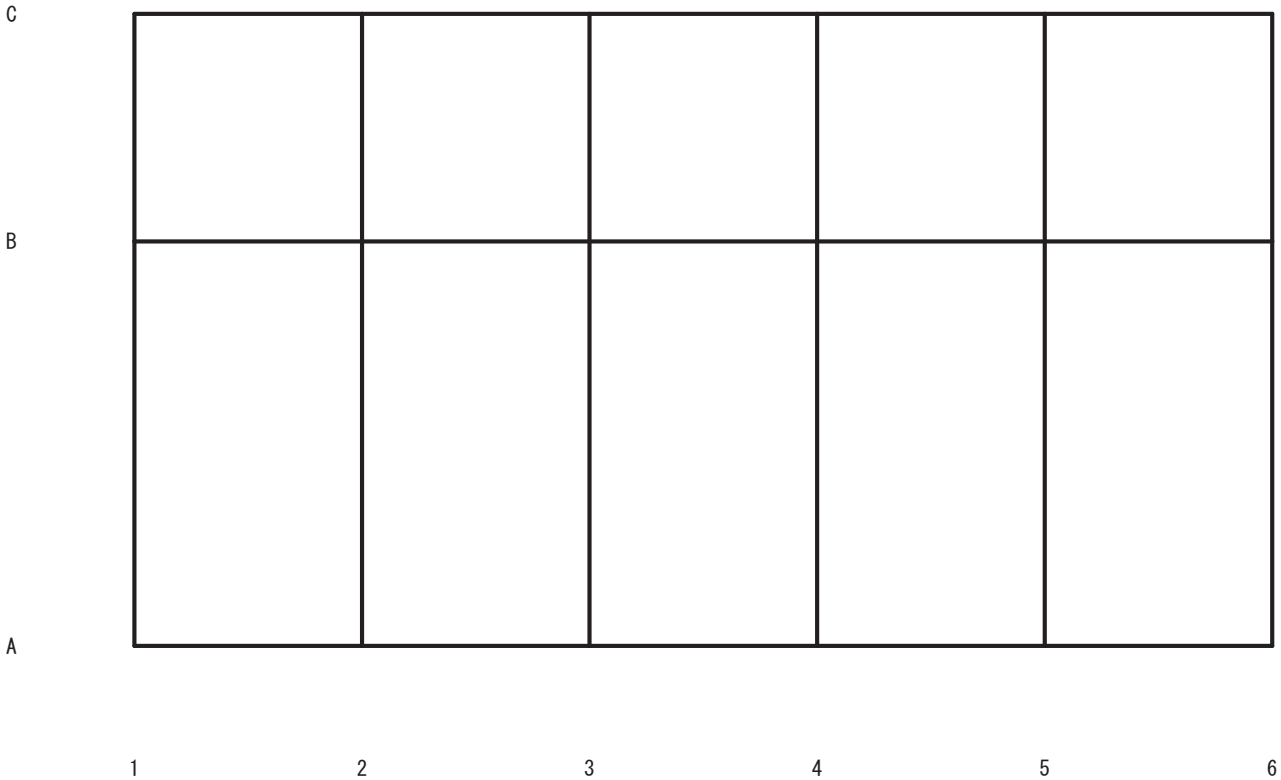

2F 階 (S=1/239)

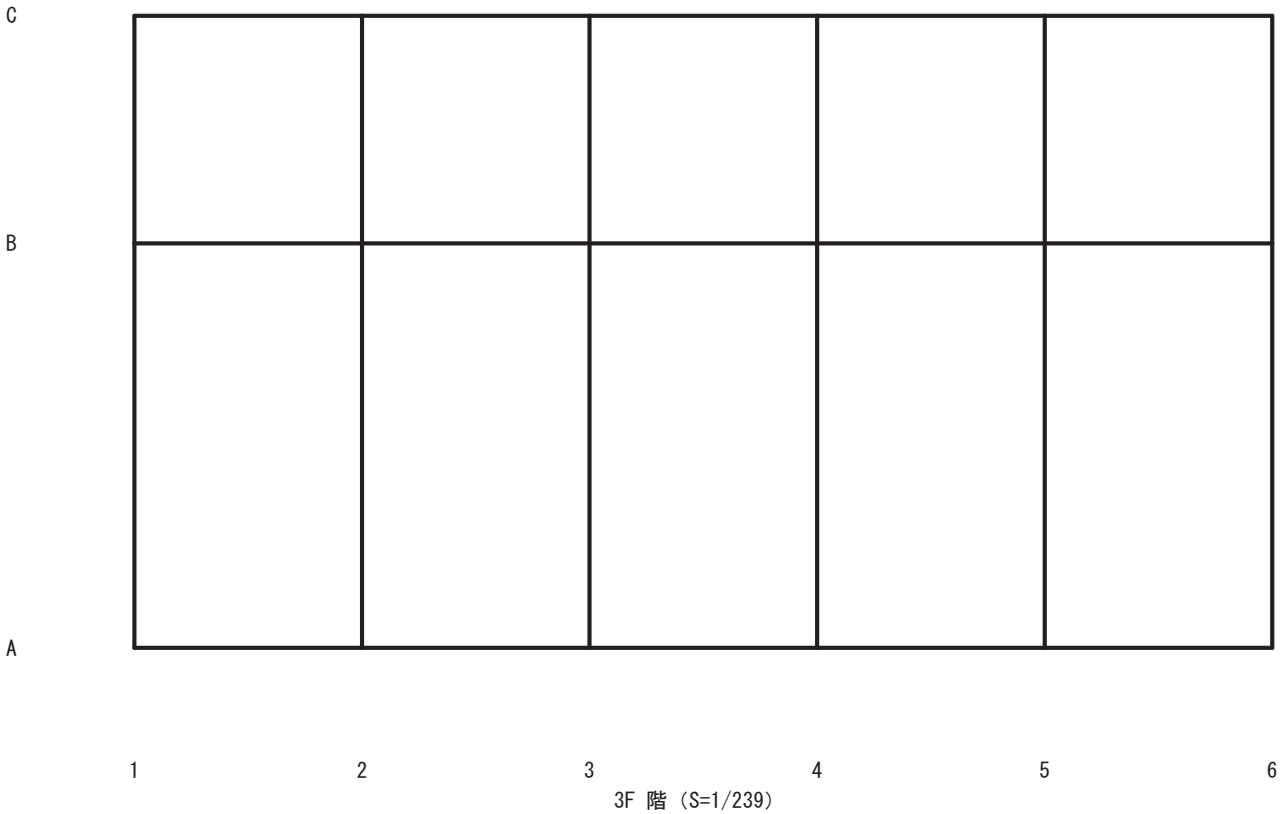

3F 階 (S=1/239)

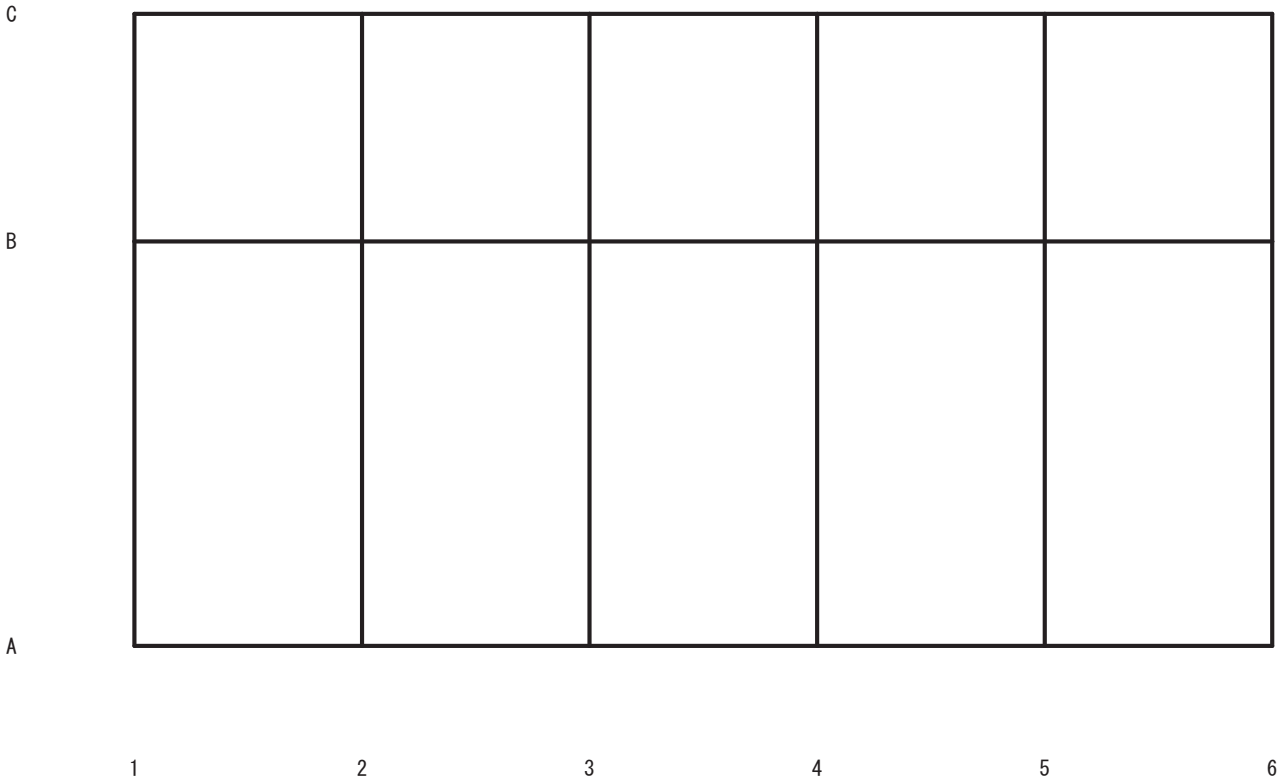

4F 階 (S=1/239)

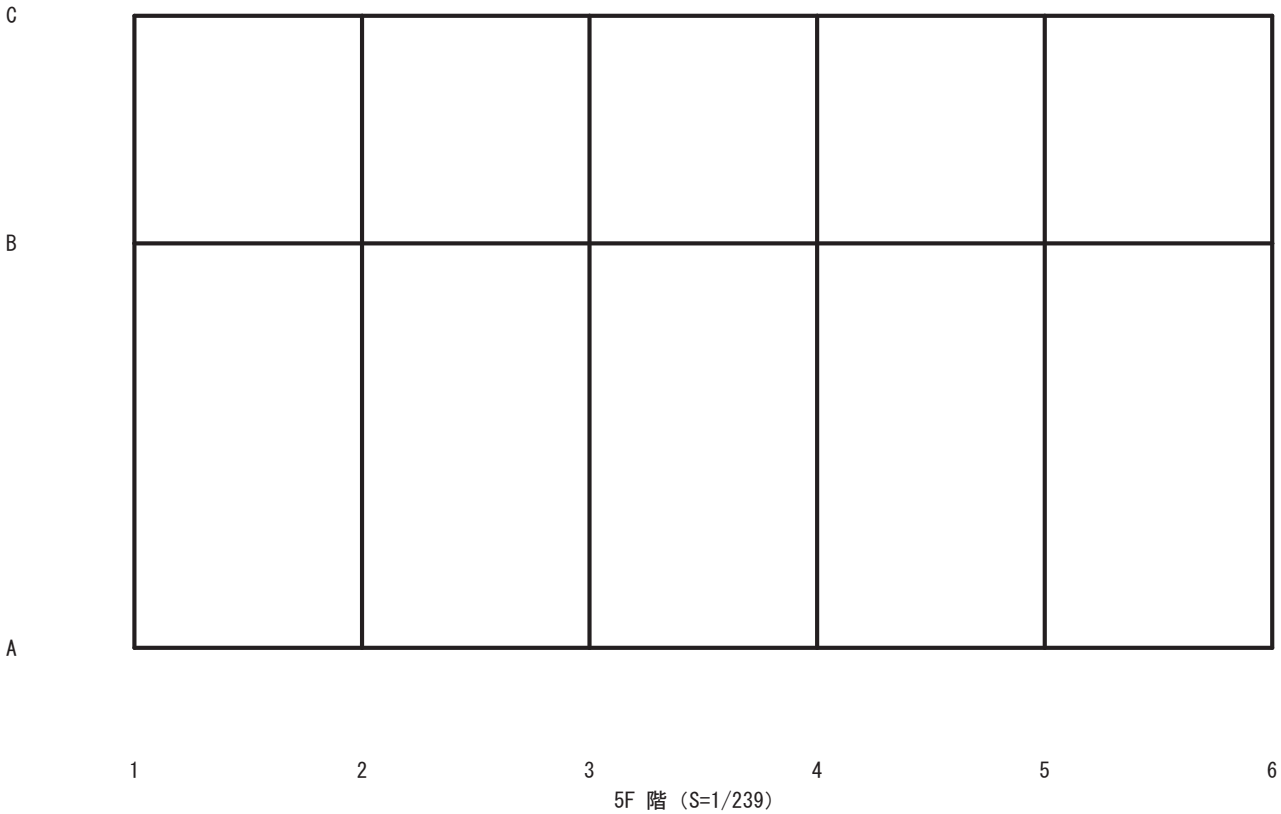

5F 階 (S=1/239)

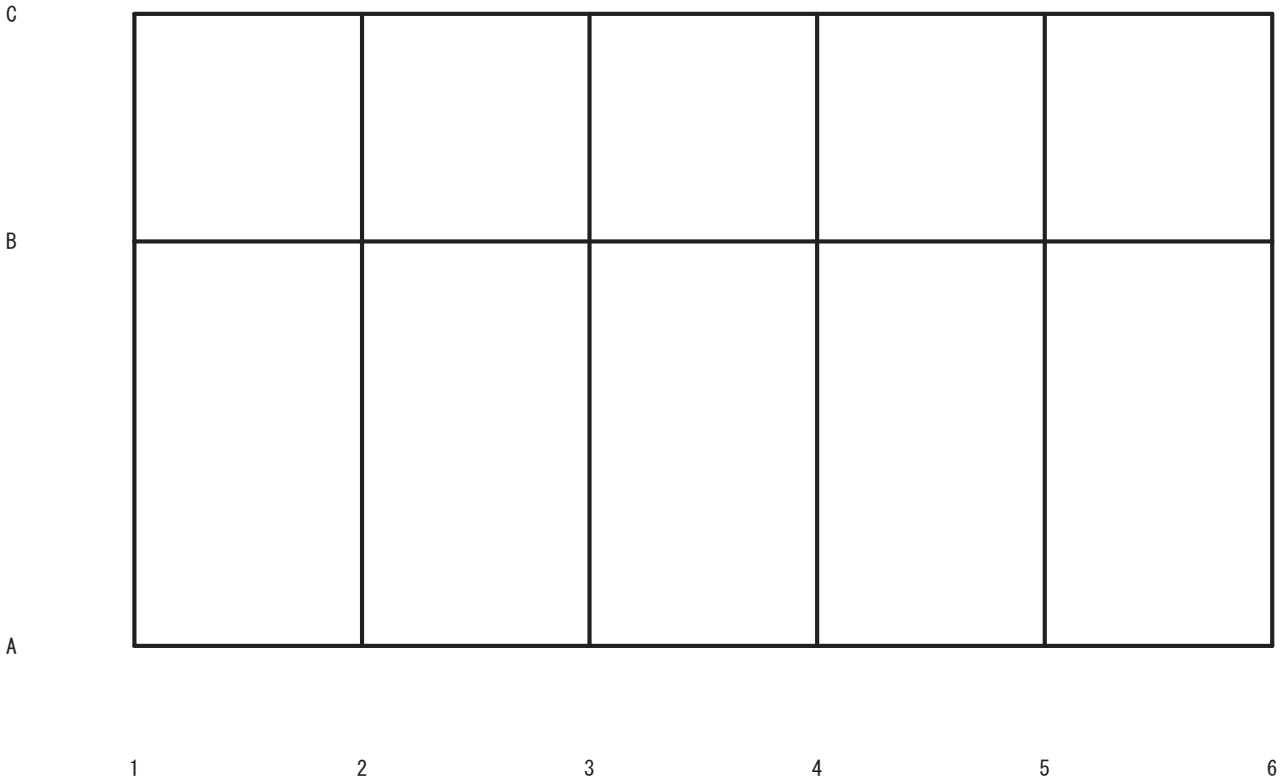

6F 階 (S=1/239)

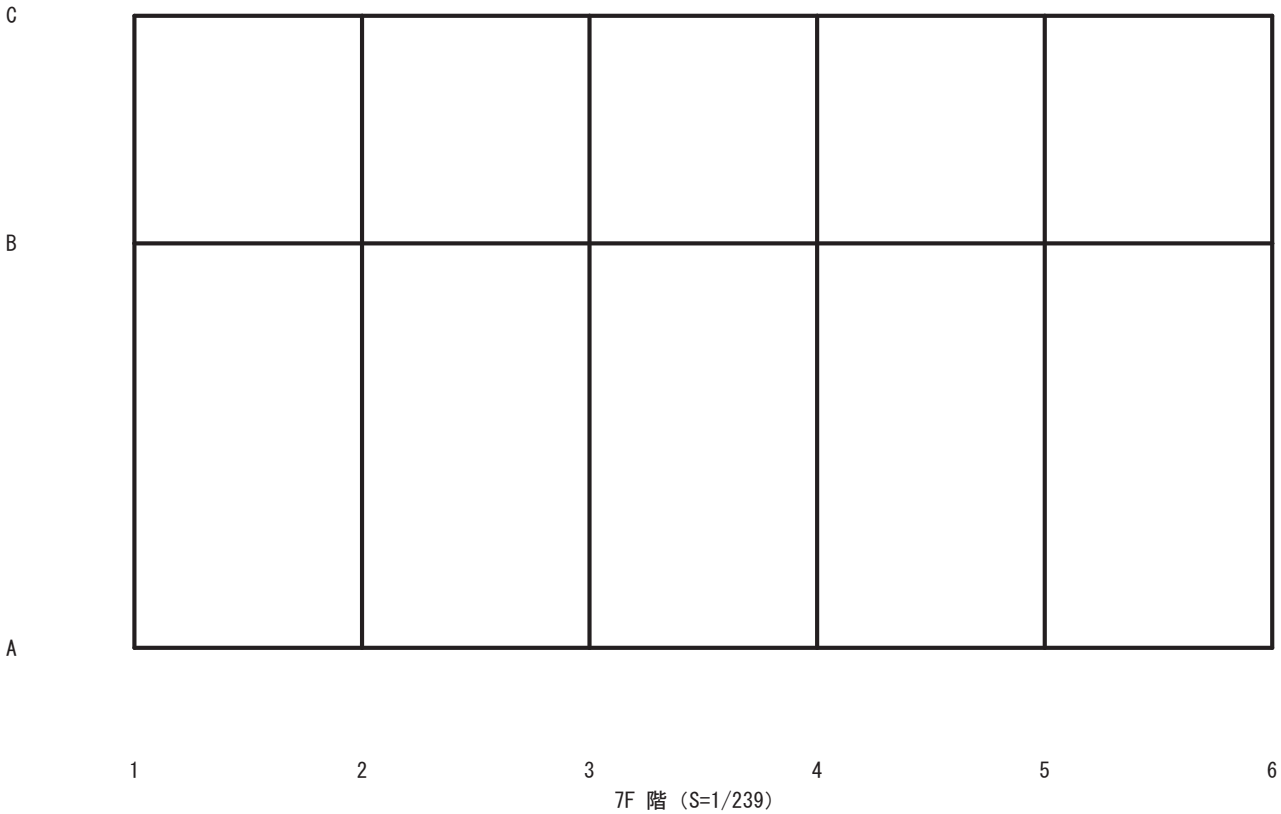

7F 階 (S=1/239)

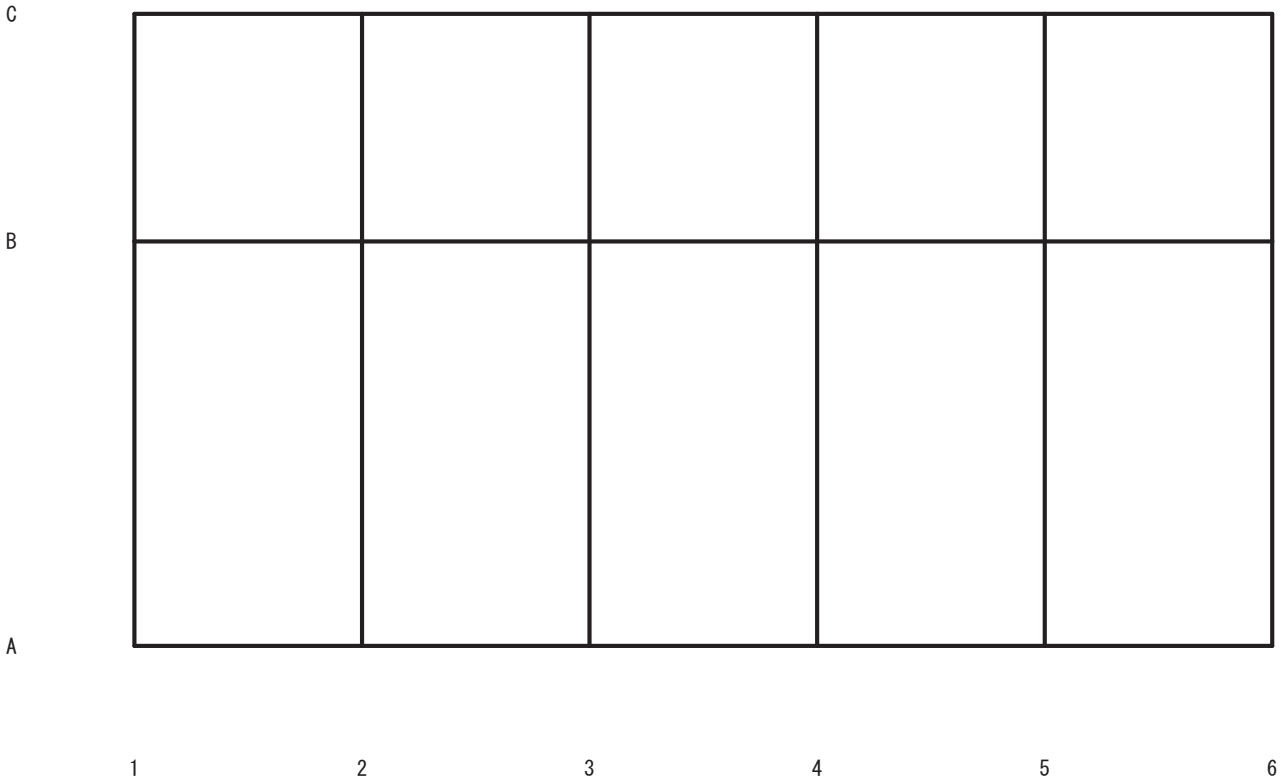

8F 階 (S=1/239)

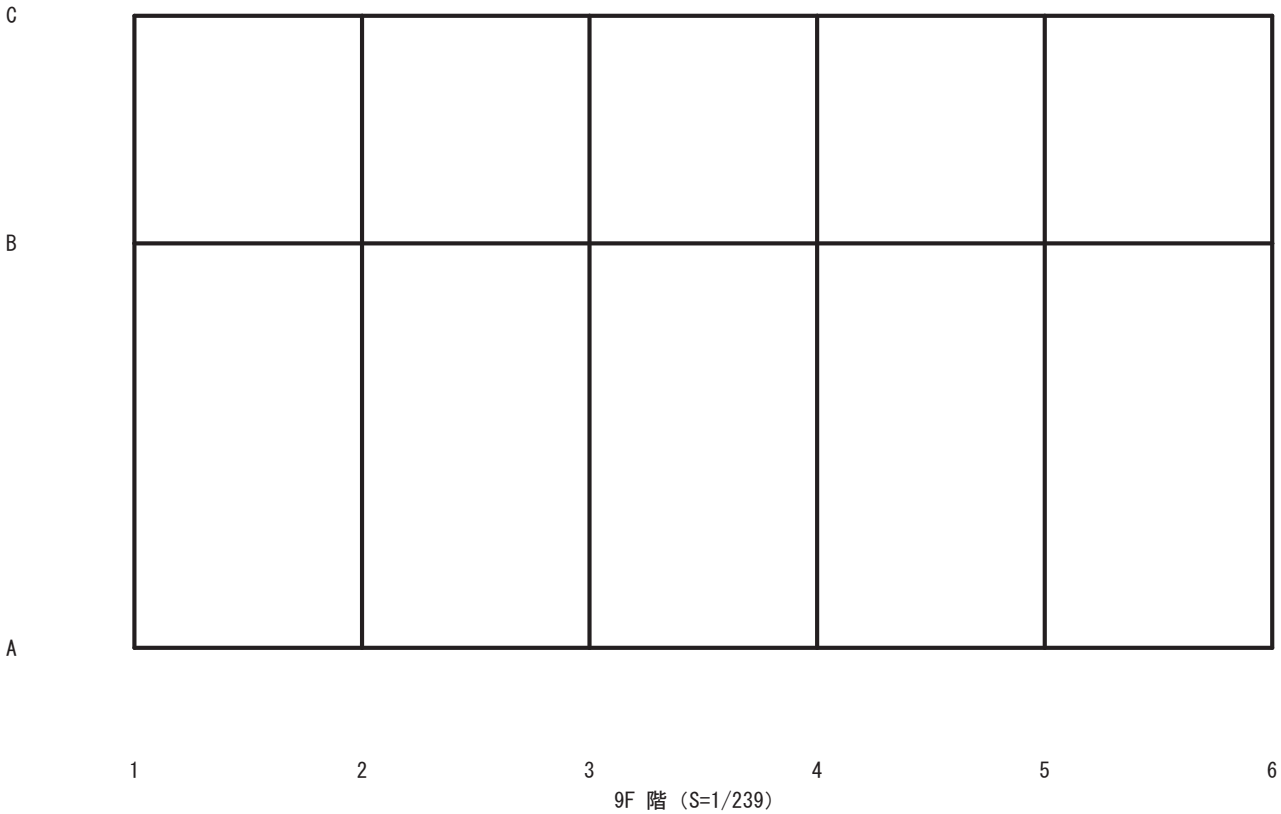

9F 階 (S=1/239)

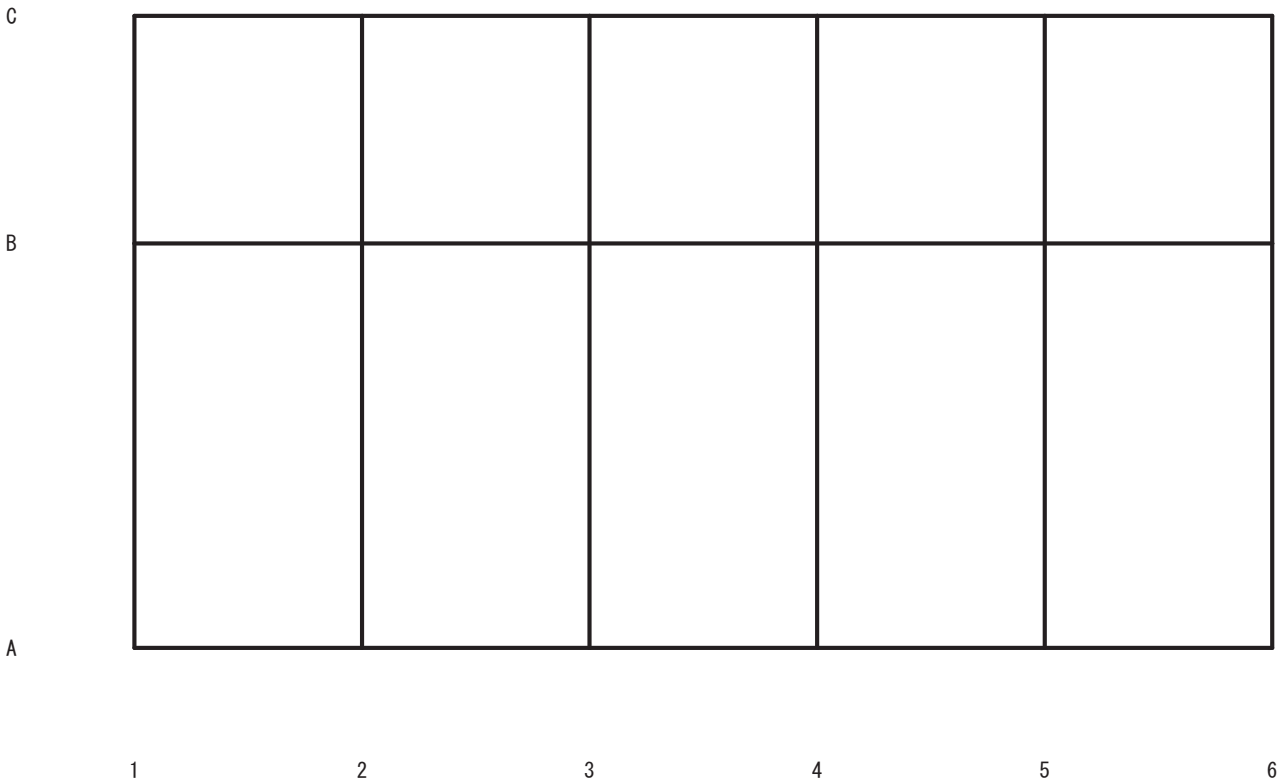

10F 階 (S=1/239)

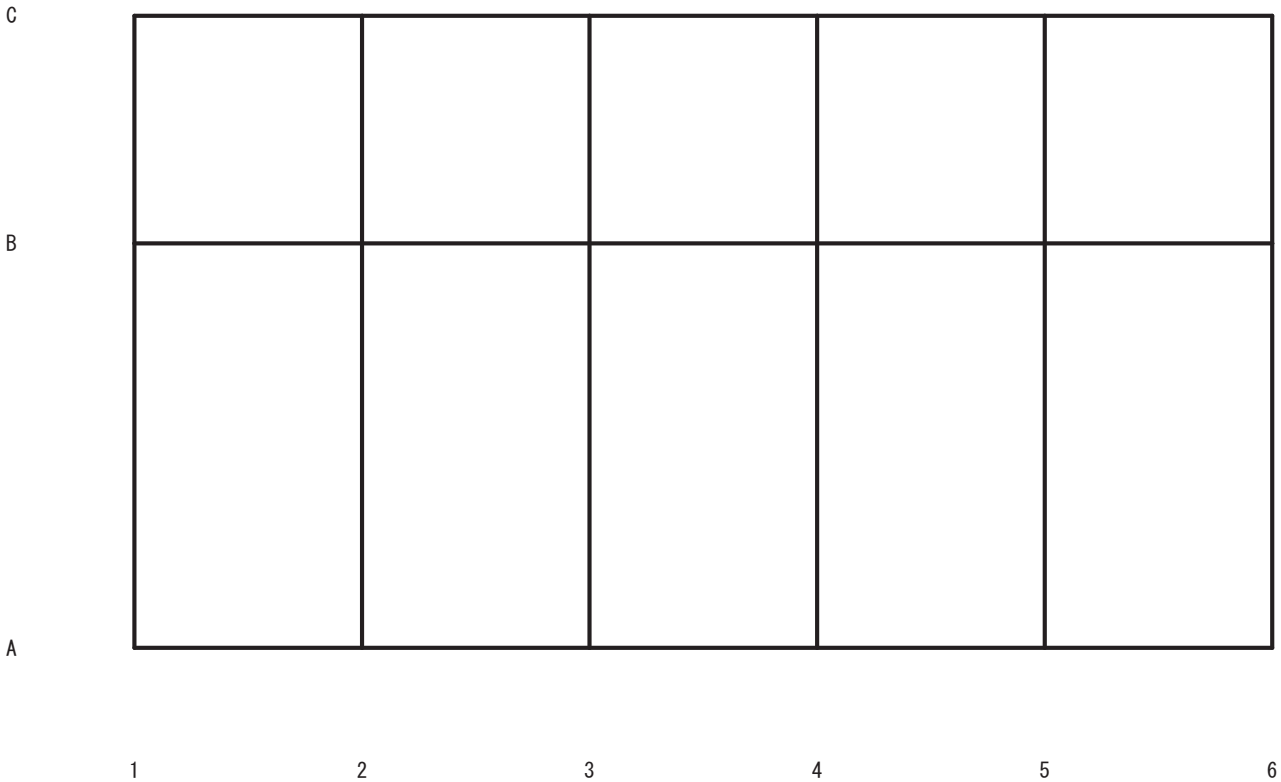

11F 階 (S=1/239)

（２） Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度

母材と同等の許容応力度を有するものとする

４）断面性能計算条件

ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する

イ）スカラップ孔径：　35.0 ㎜

ウ）断面欠損率

Ｚの欠損率　：　0 %

Ａｓの欠損率：　0 %

Ａｎの欠損率：　0 %

エ）幅厚比の計算

ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による

ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による

５）曲げモーメントの検討

ア）長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ）短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ：　0.0 ㎝

ウ）Ｓ柱座屈長さ係数

計算値

エ）許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる

オ）許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ）曲げモーメントの判定

(σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度

垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ）せん断力の判定

(√(σc･σc+3･τ・τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：1.0

８）冷間成形角形鋼管の応力割増率

鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ

通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

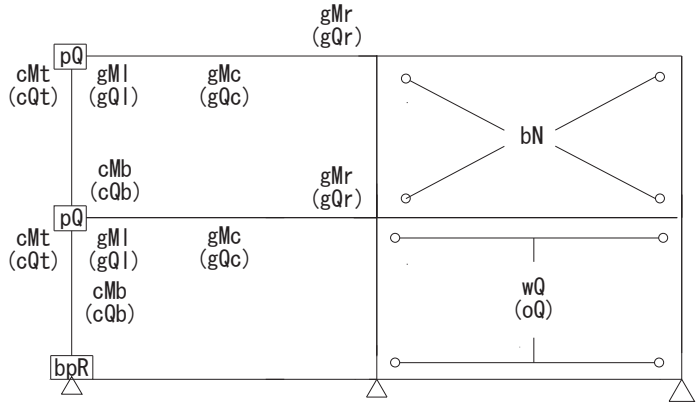



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)　：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)　：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)　：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)　：柱頭のせん断力検定値
(cQb)　：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

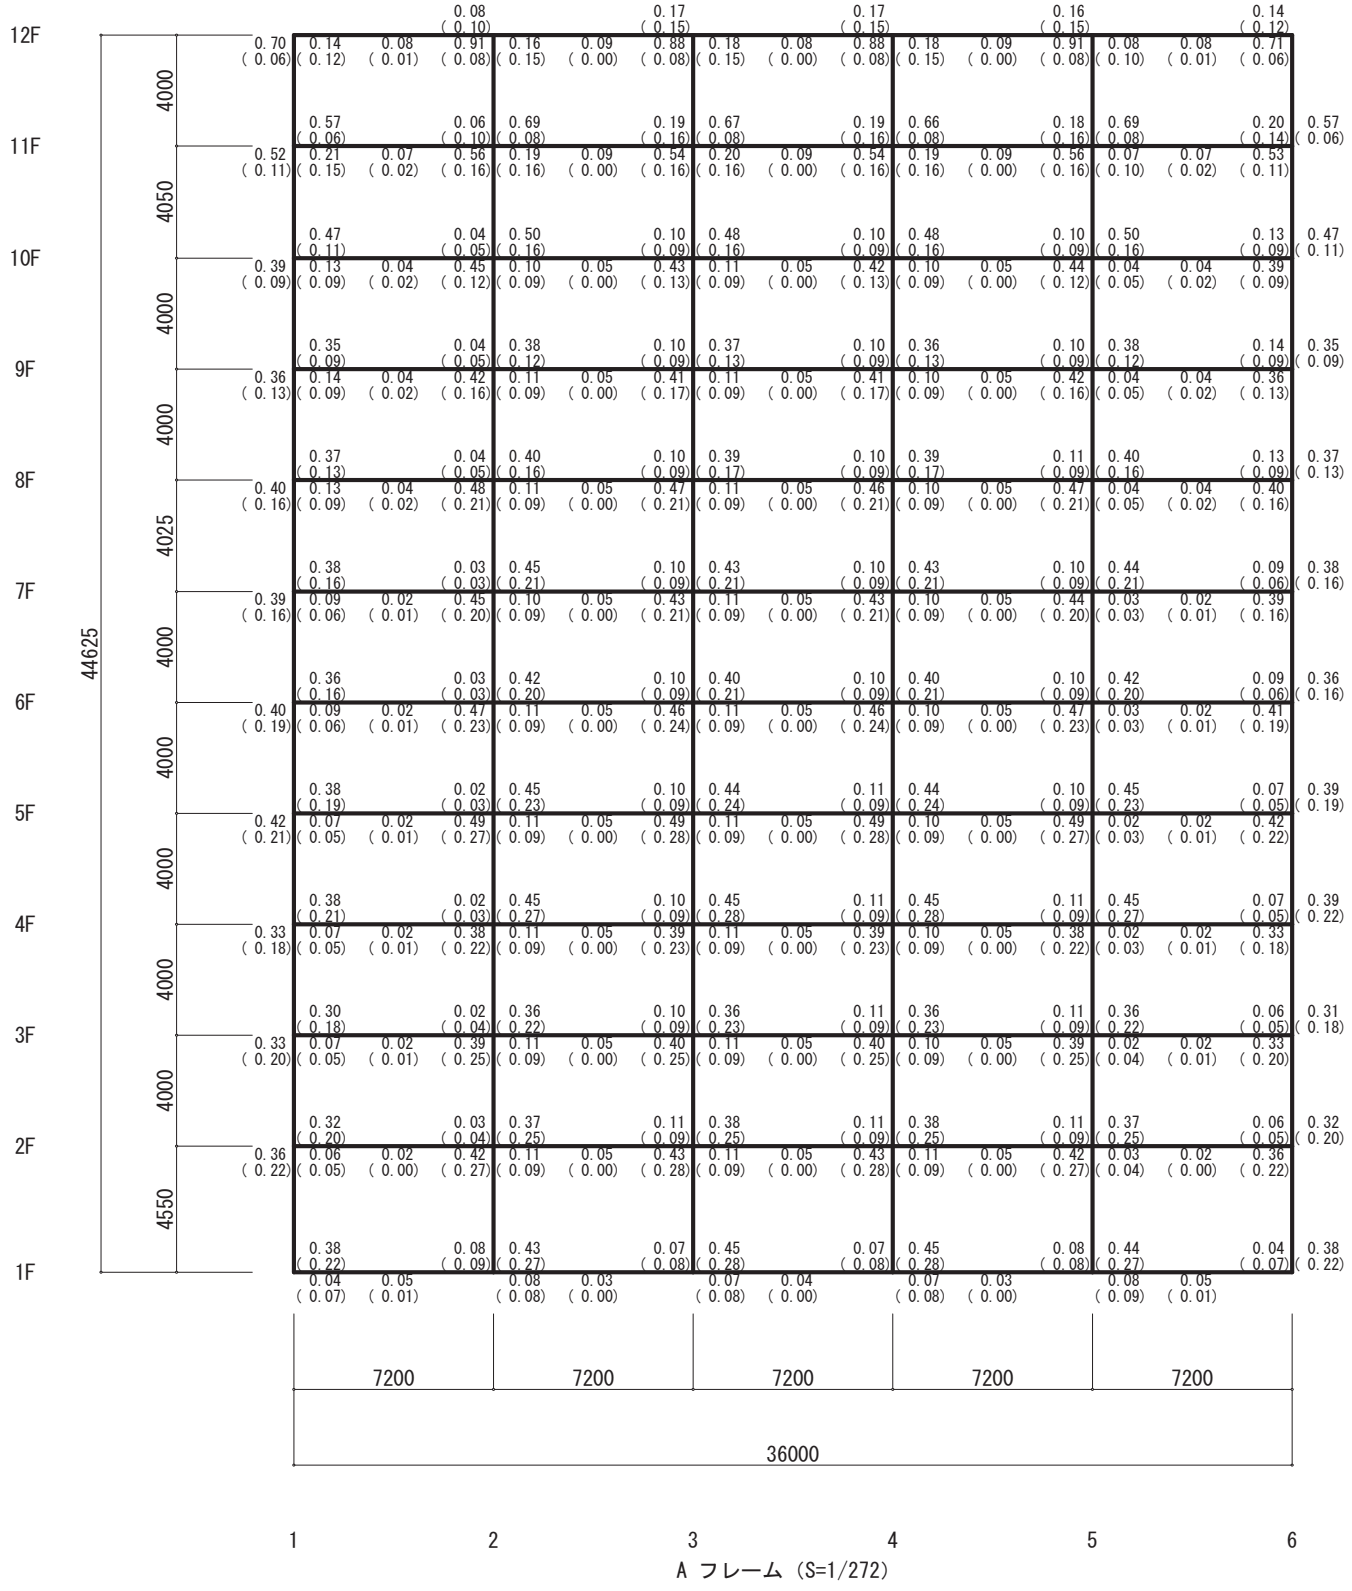
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

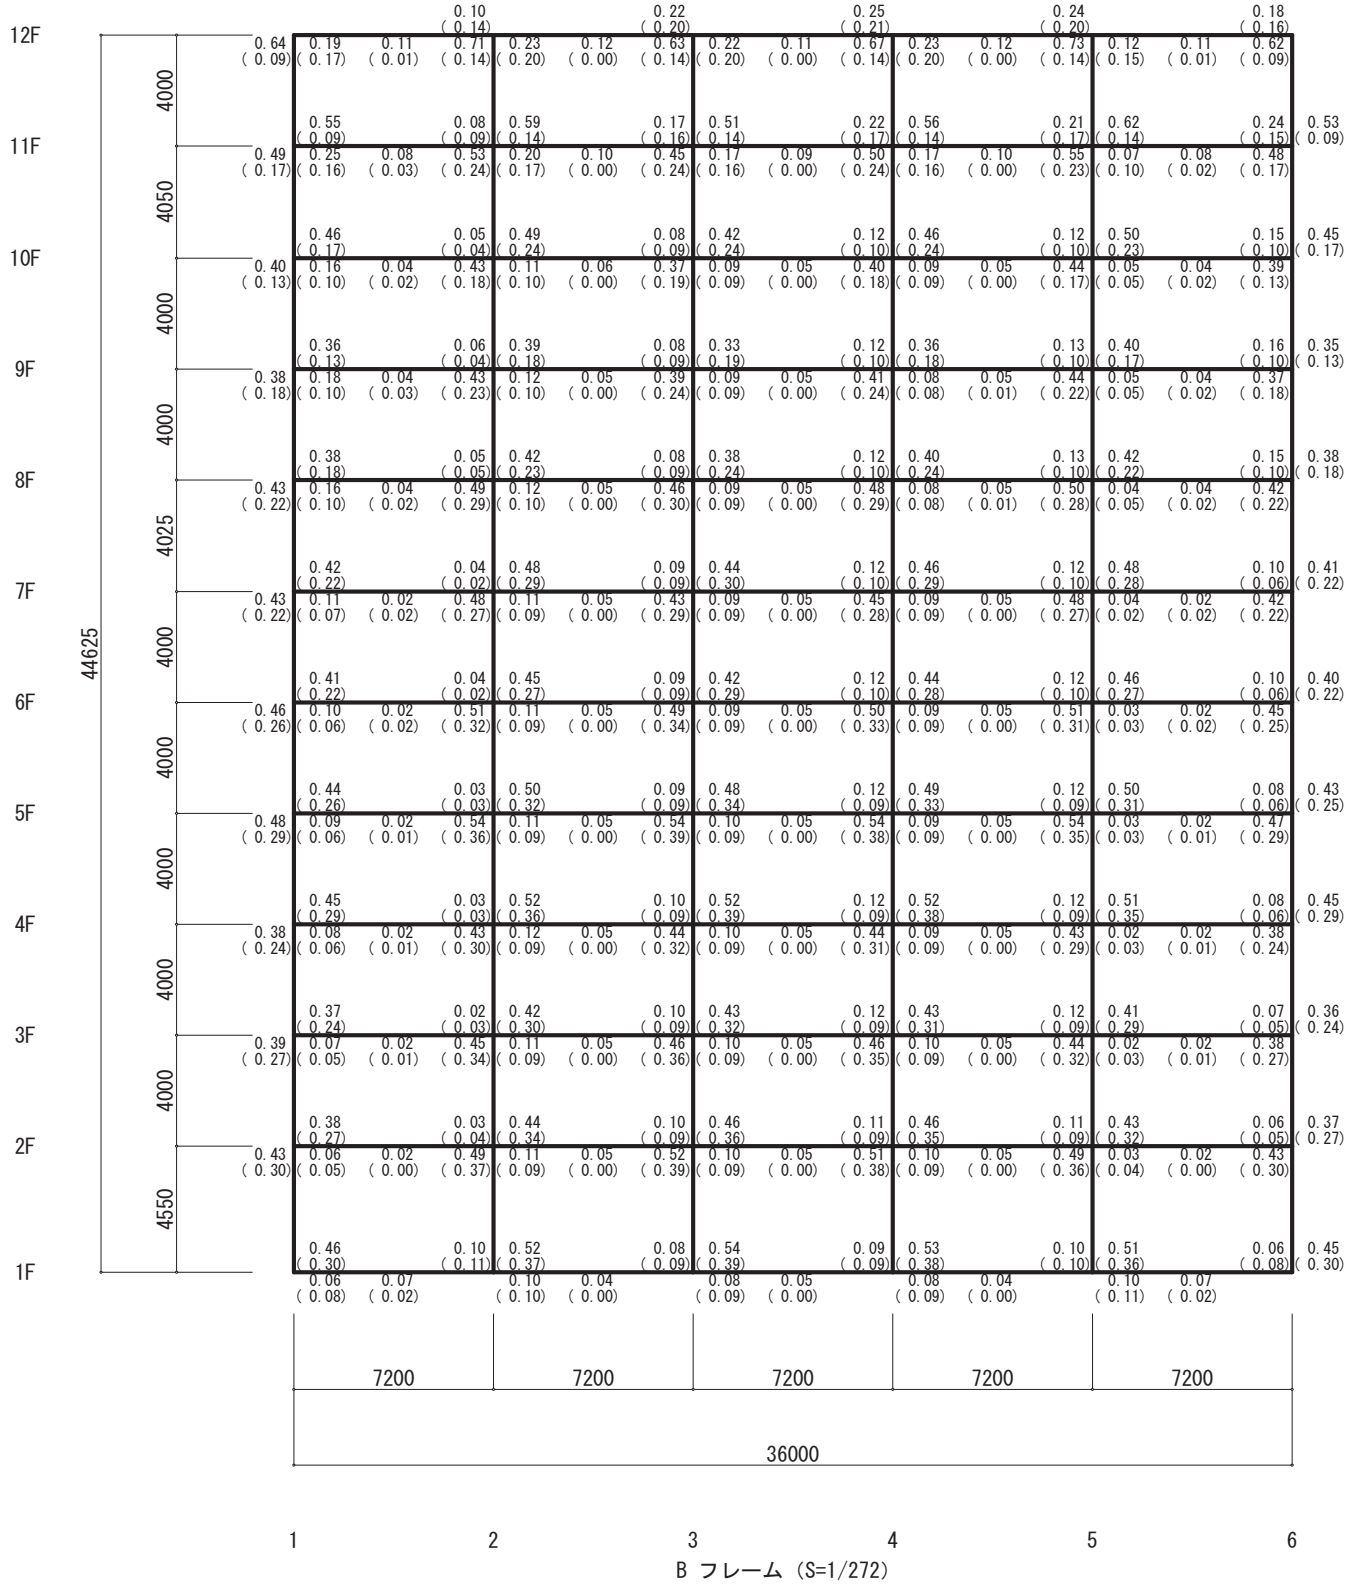
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

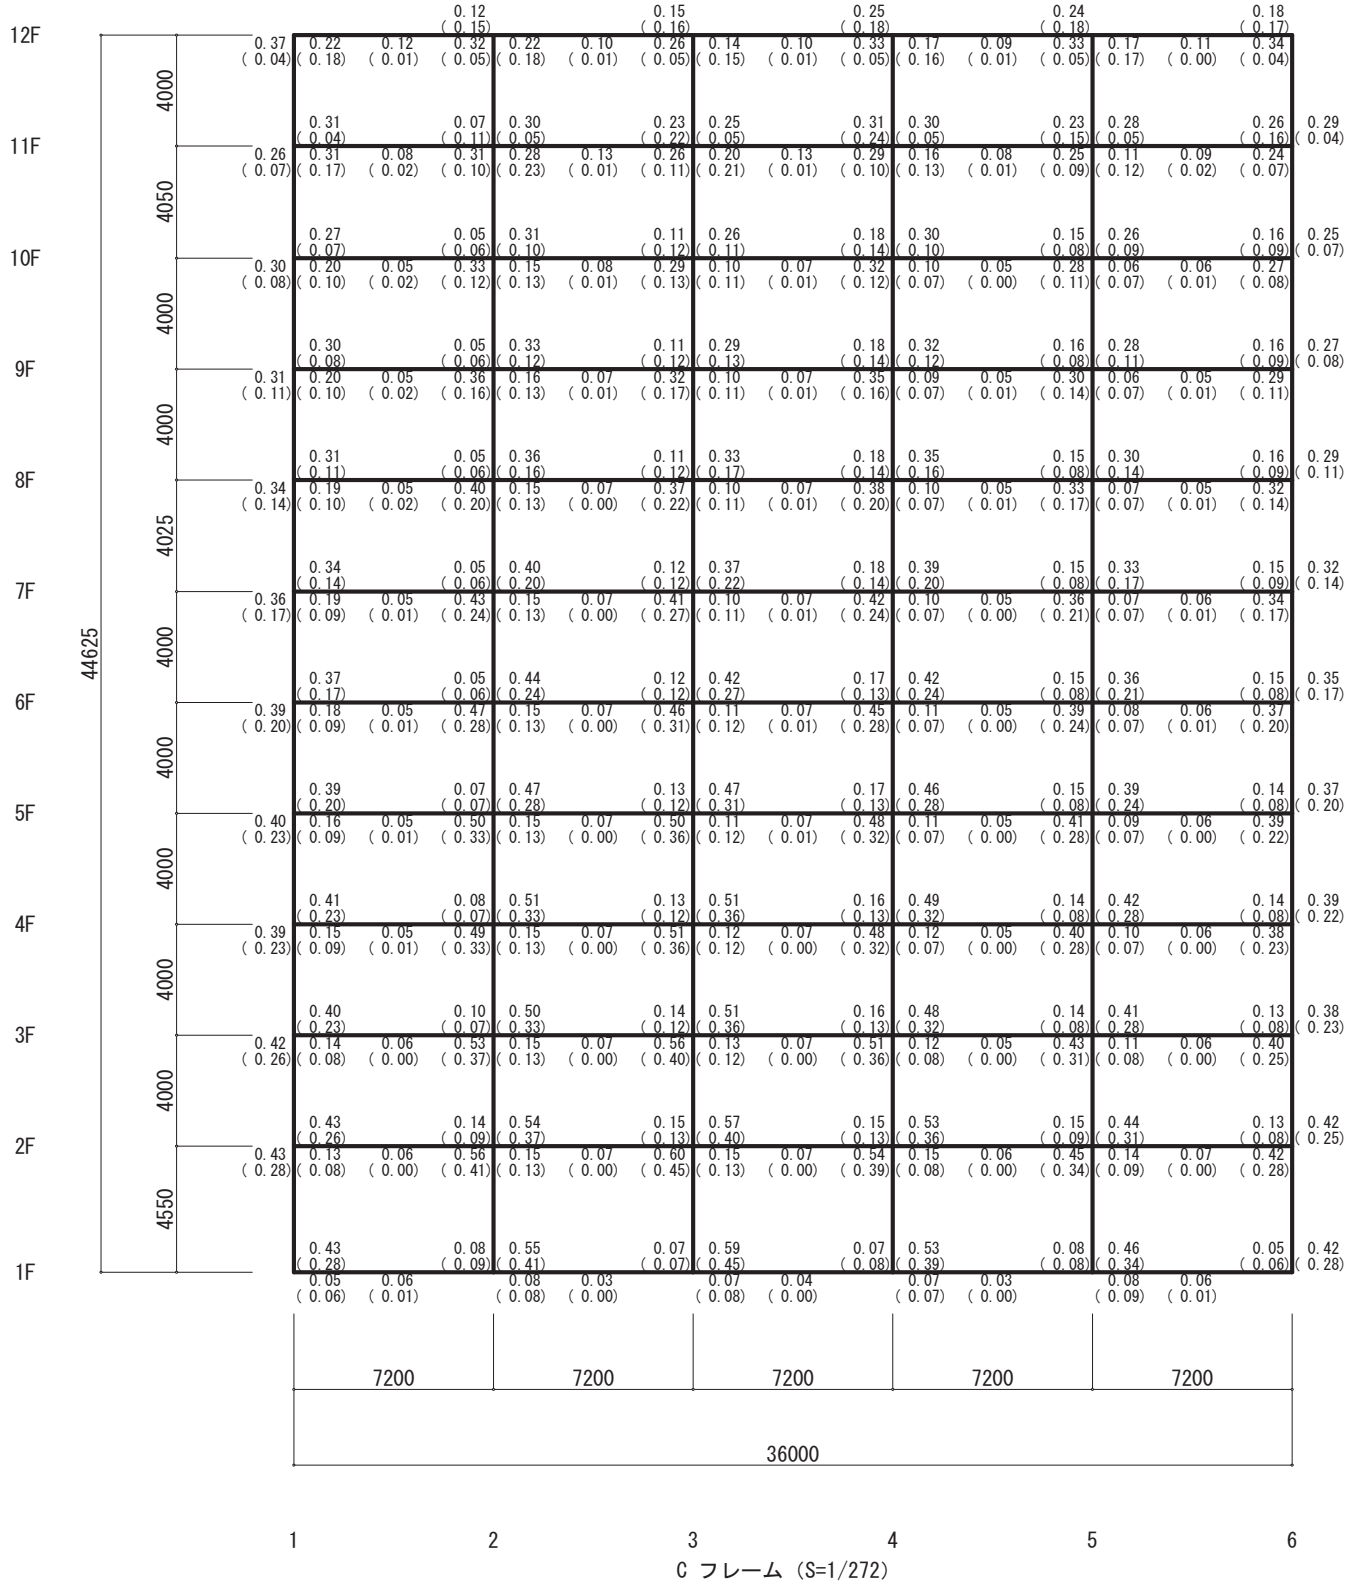
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

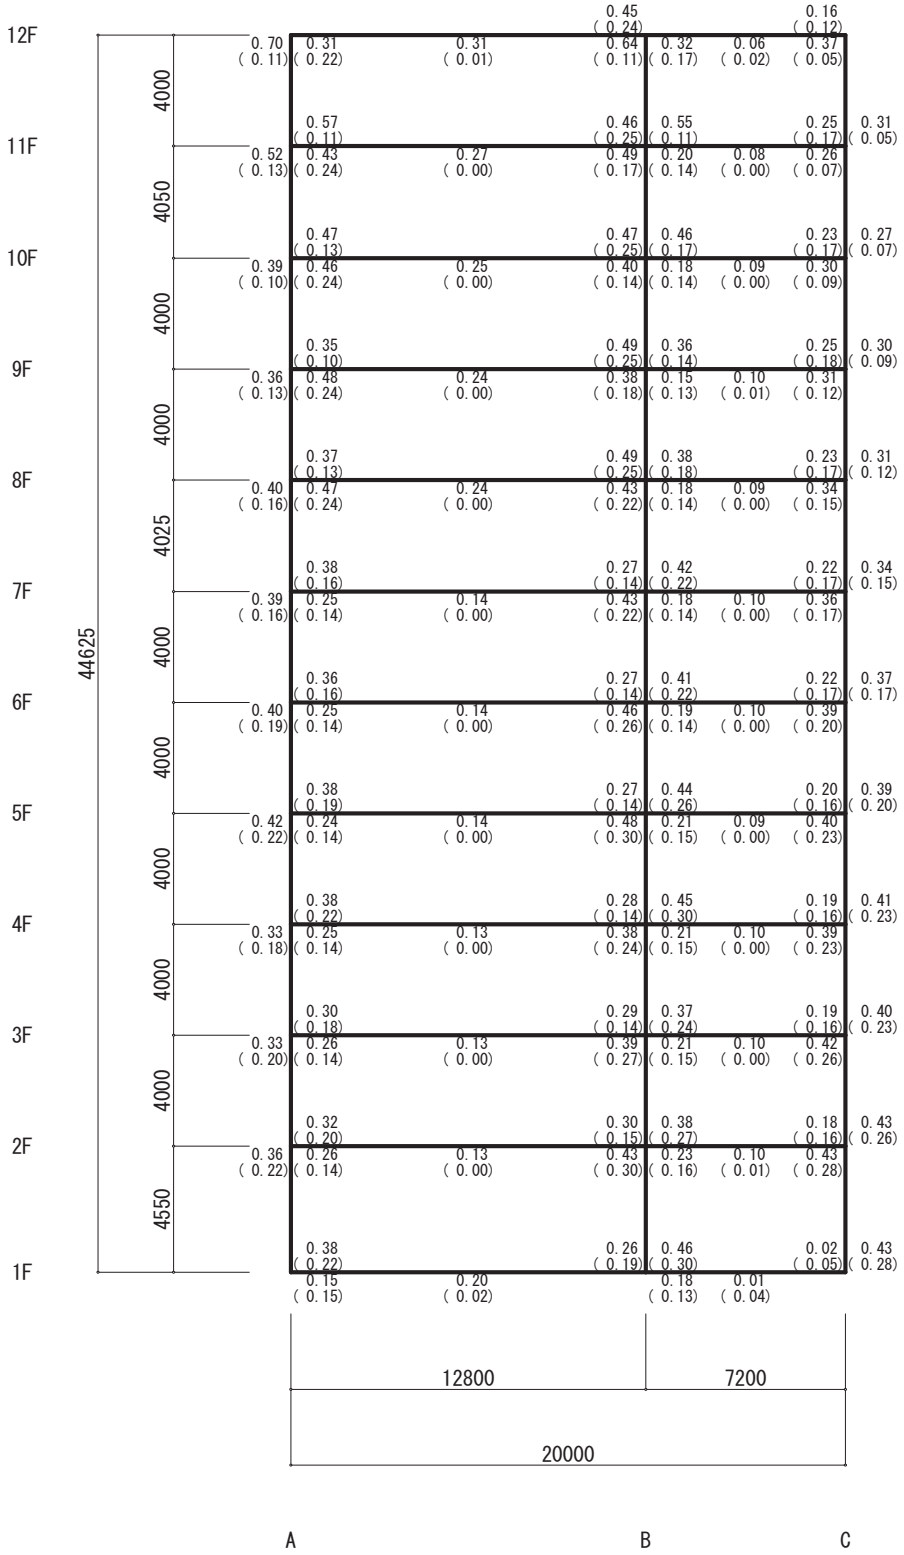
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

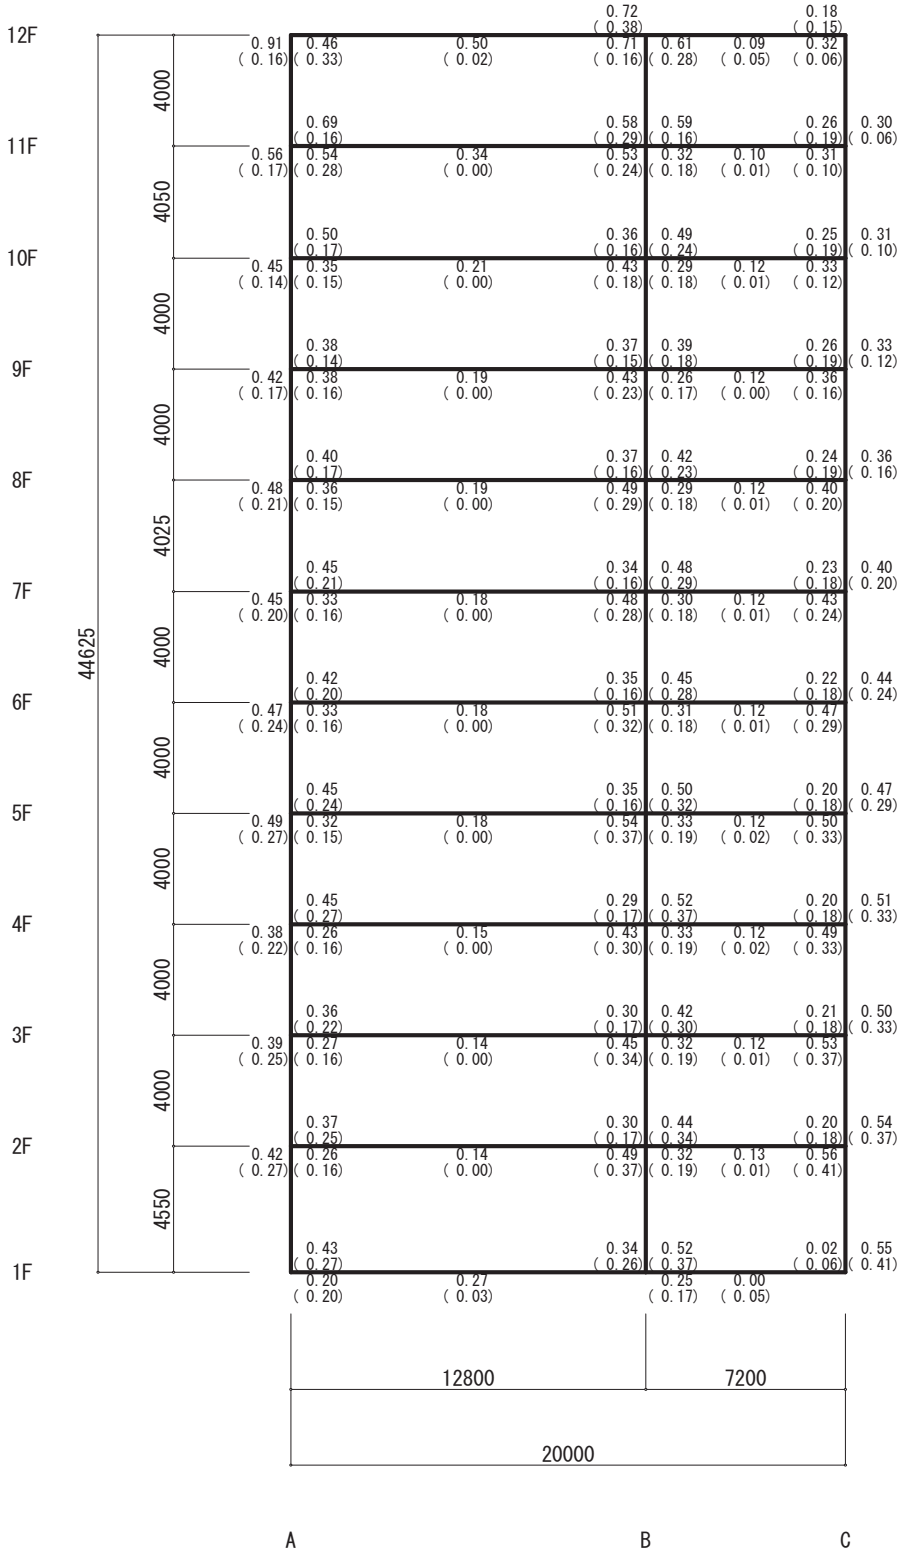
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

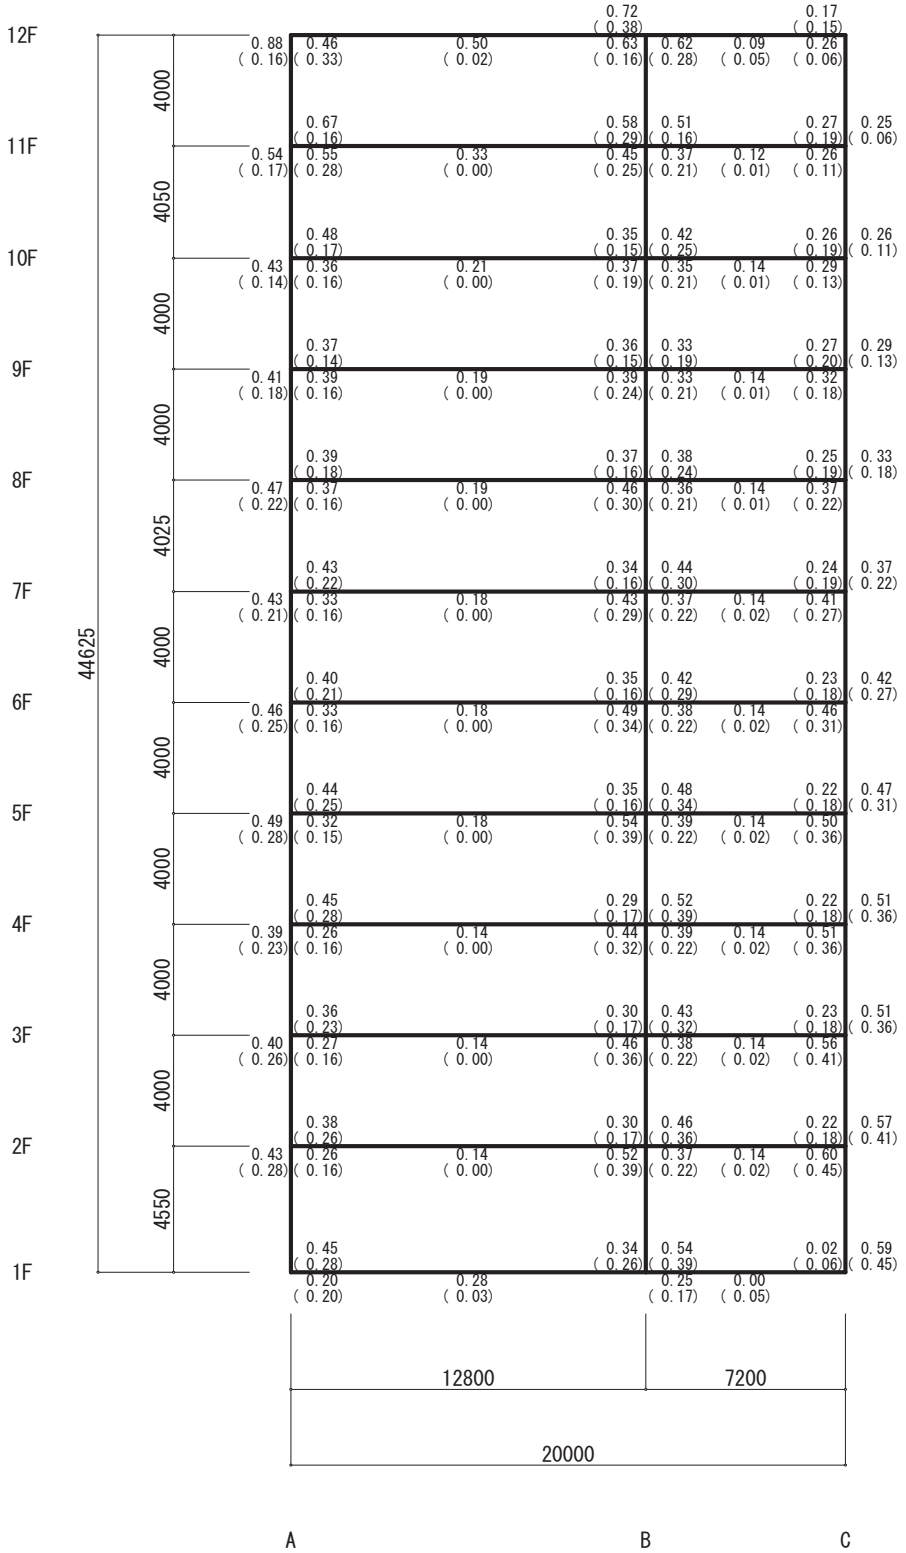
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

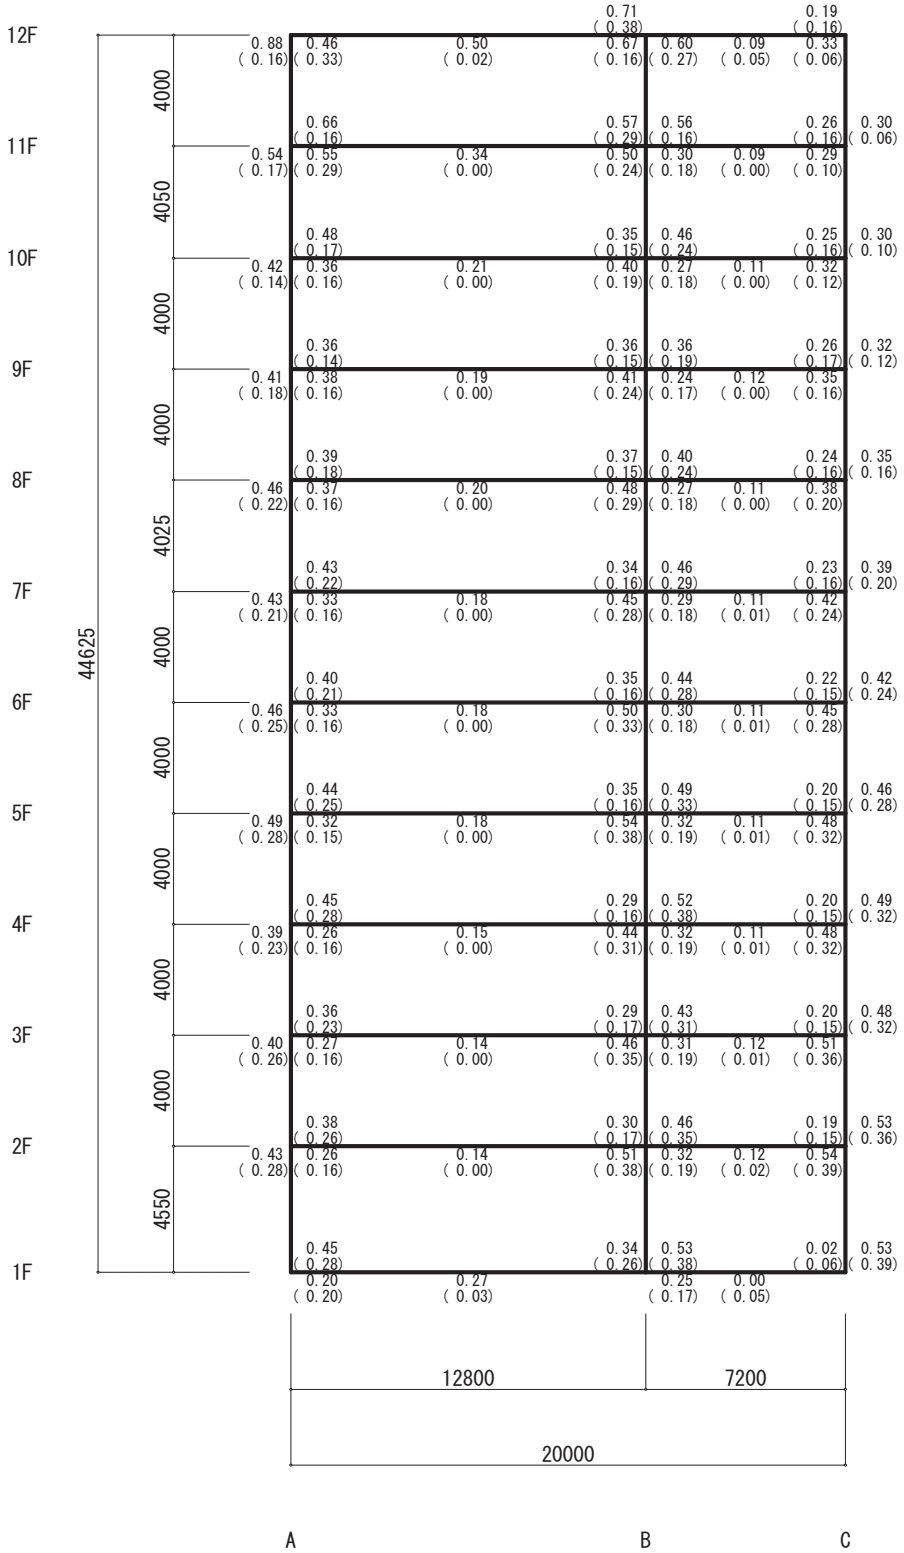
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

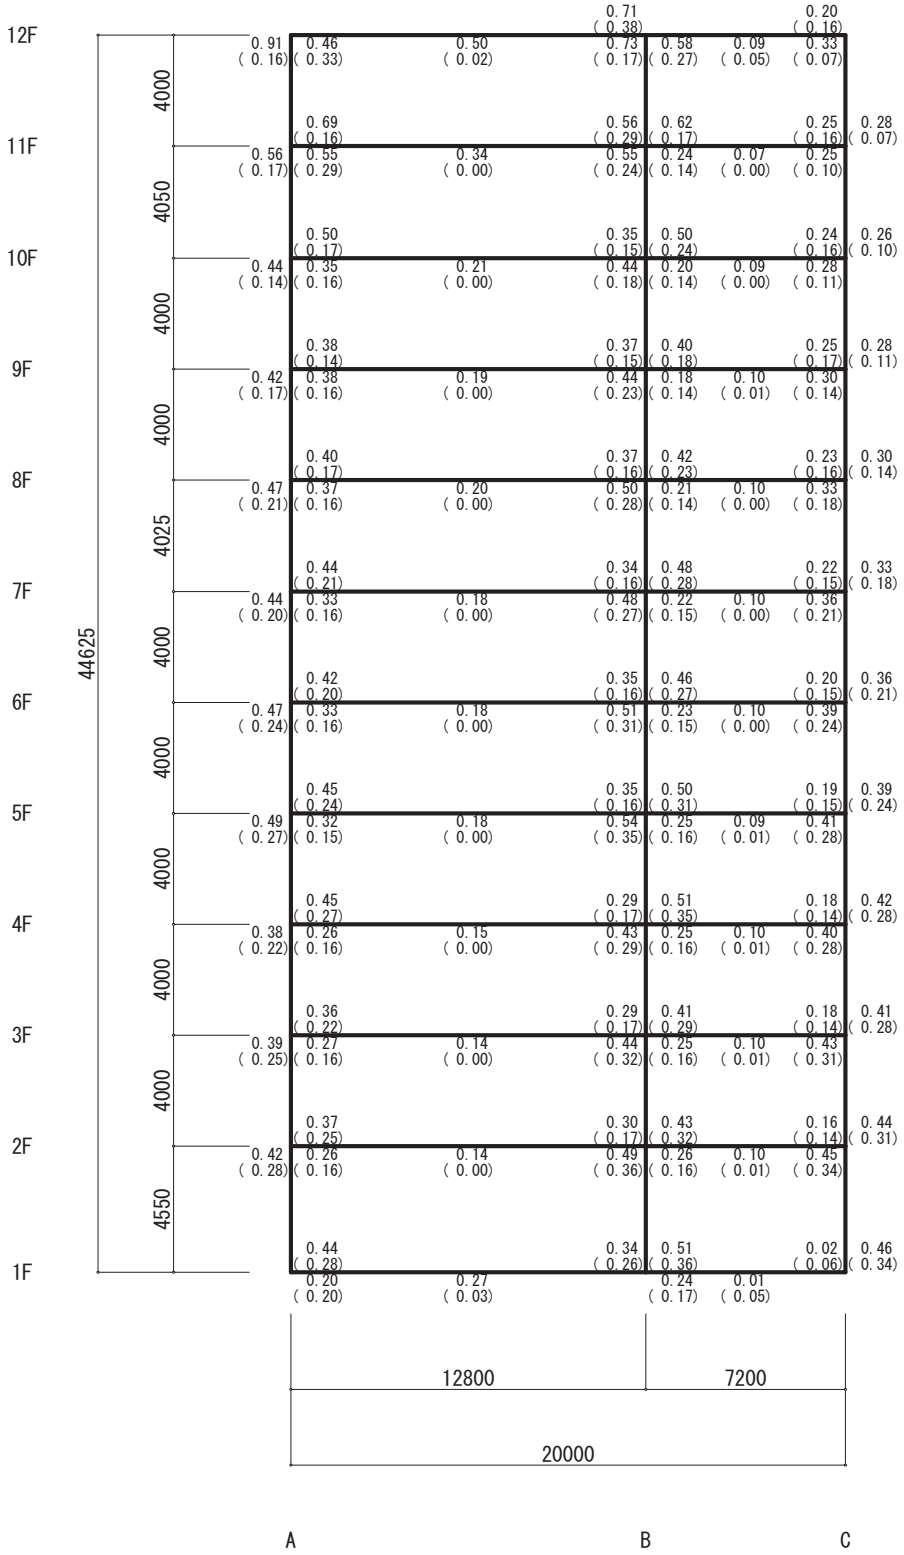
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

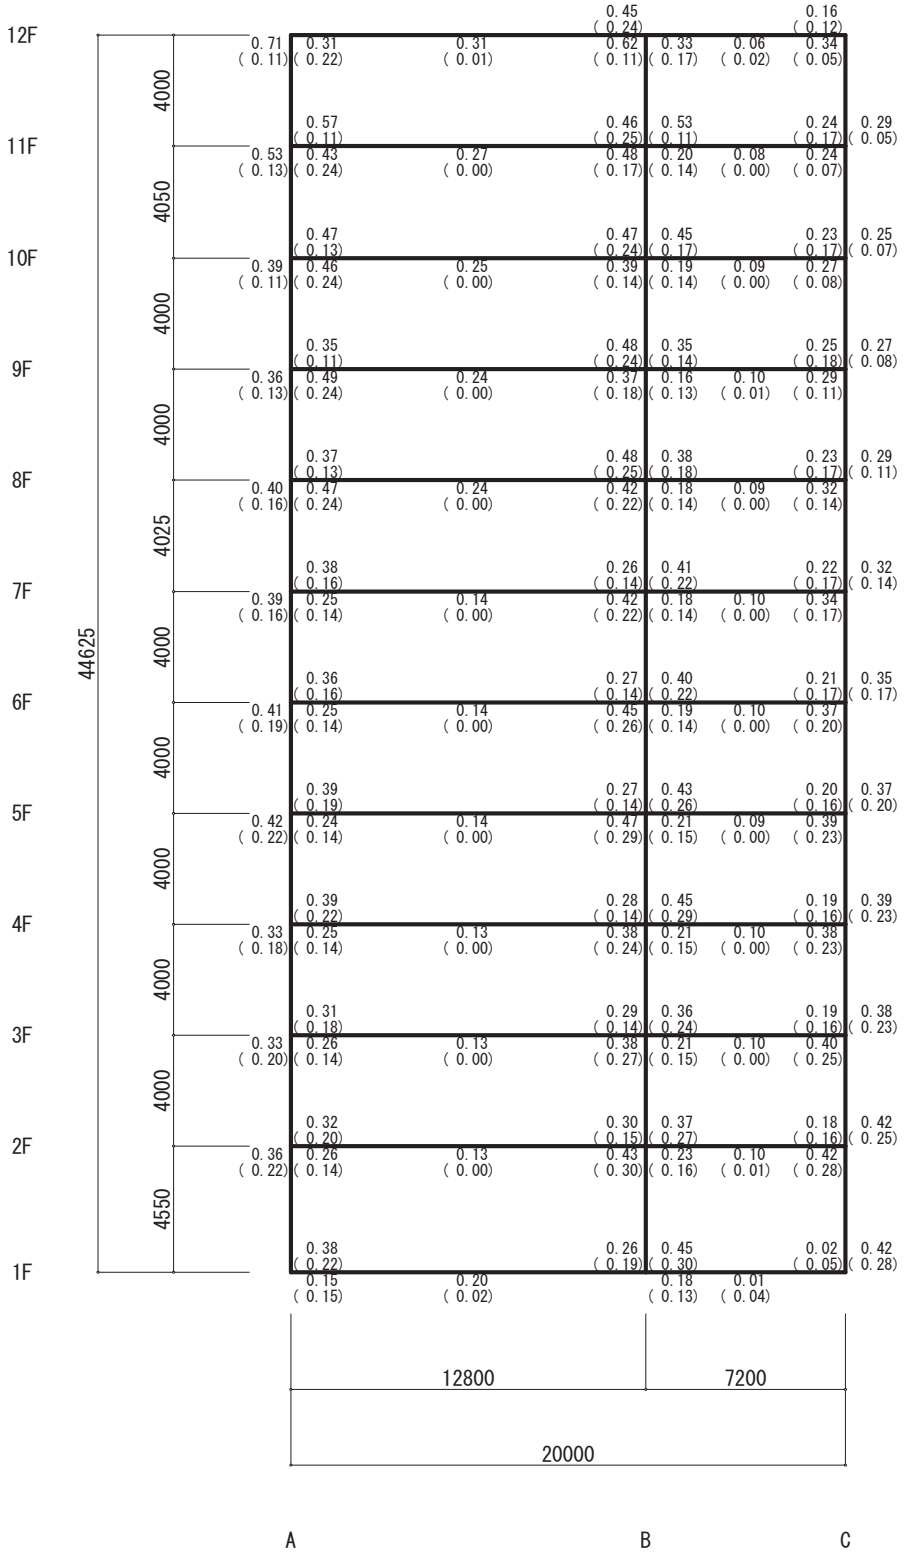
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図

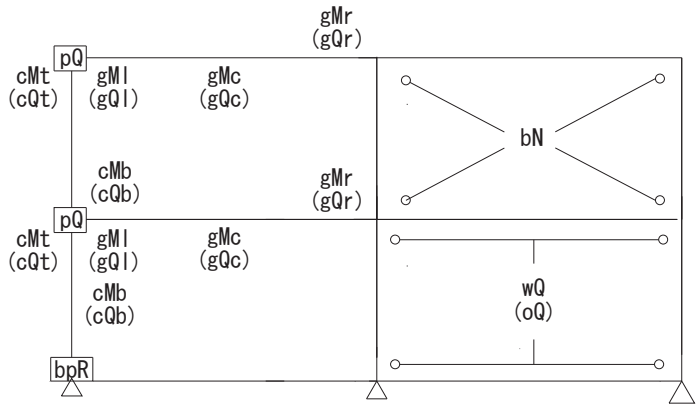



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

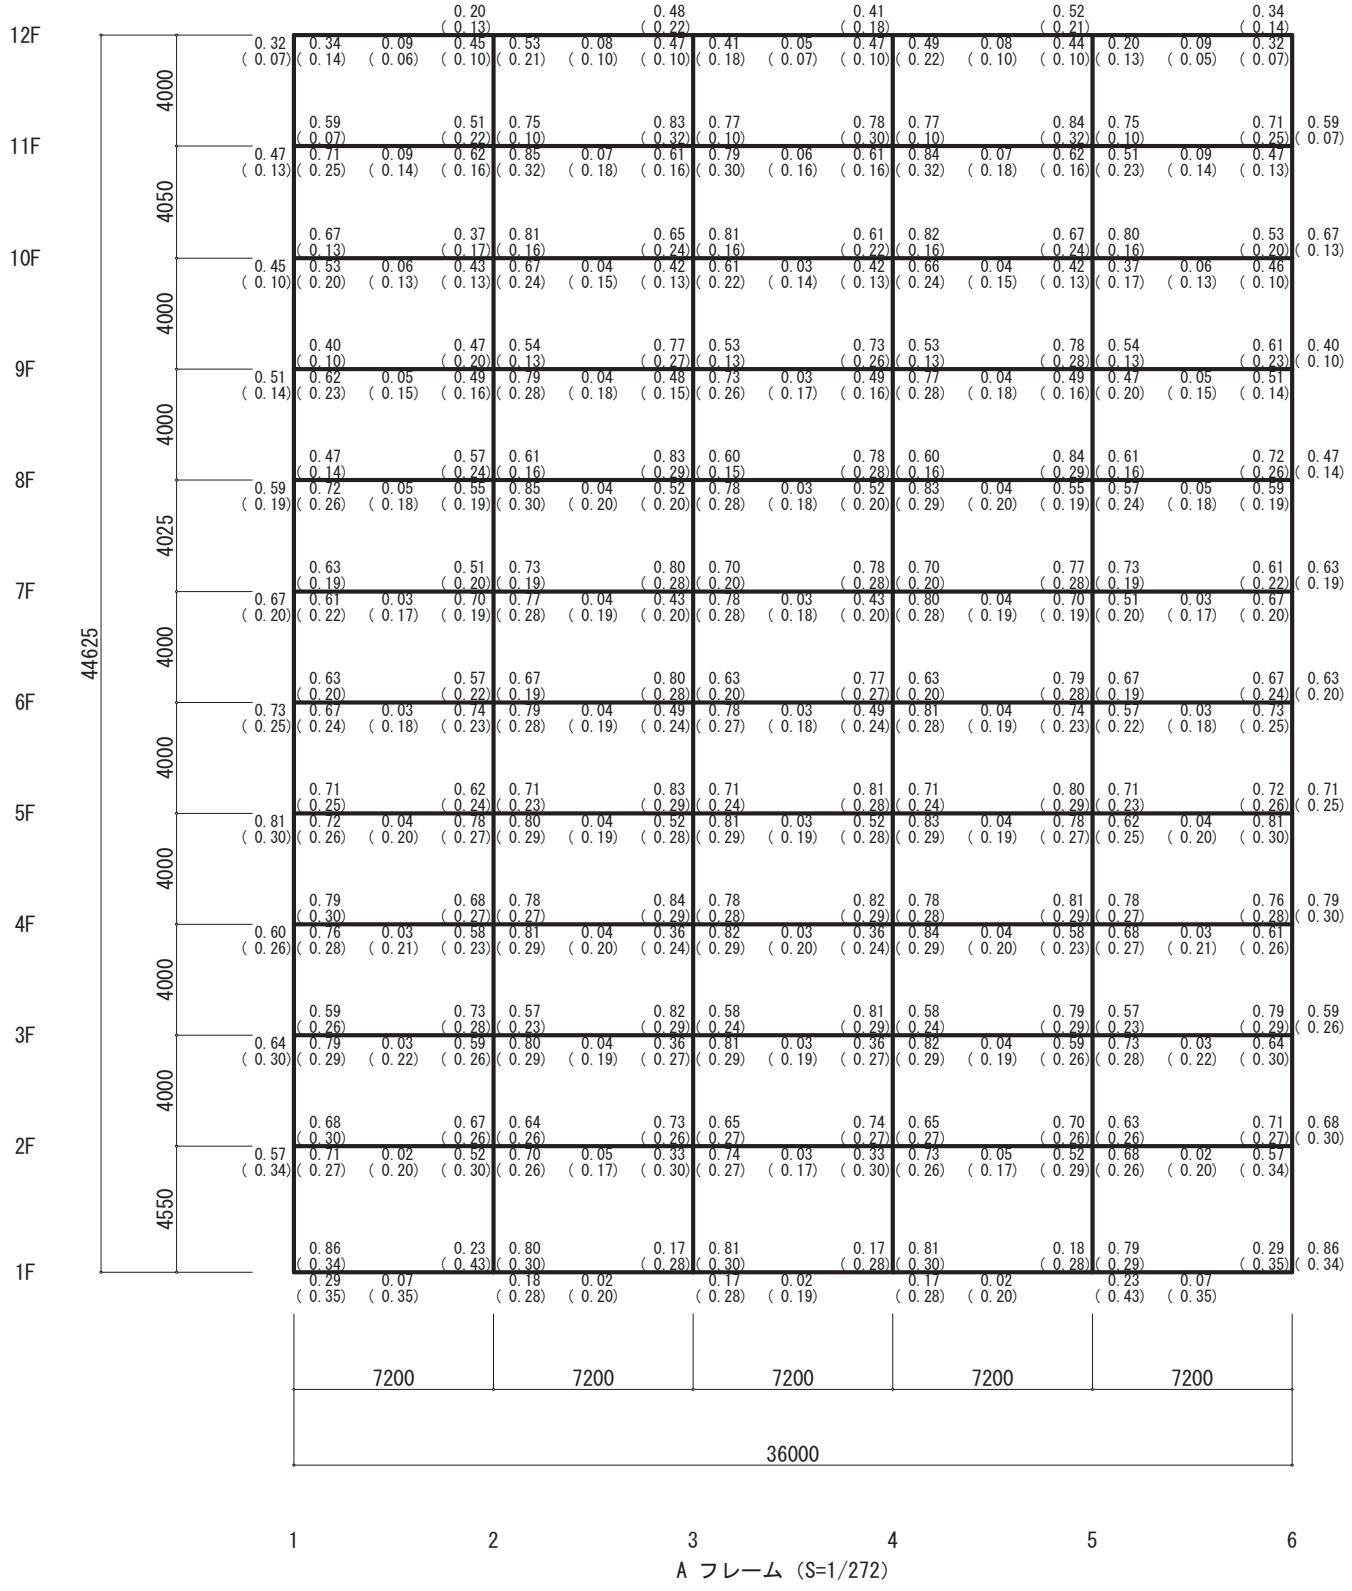
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

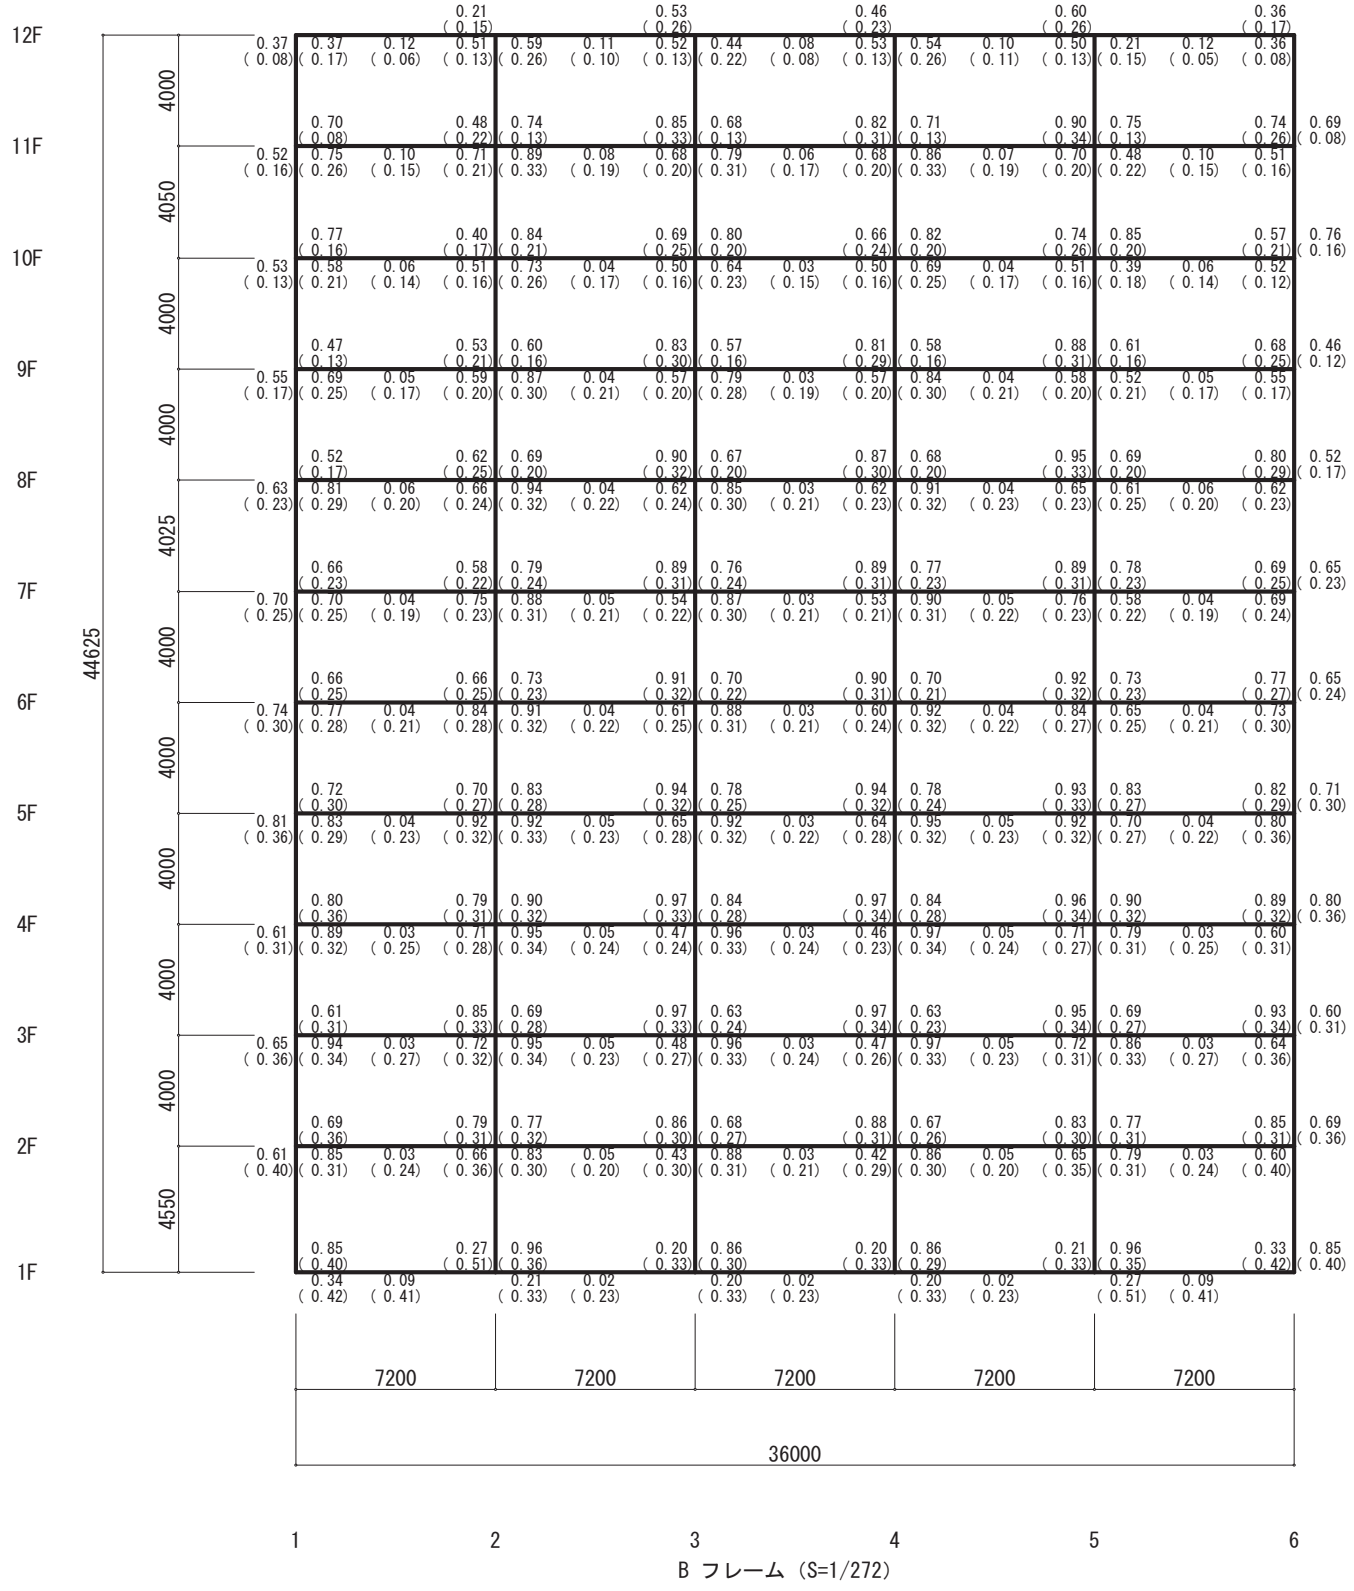
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

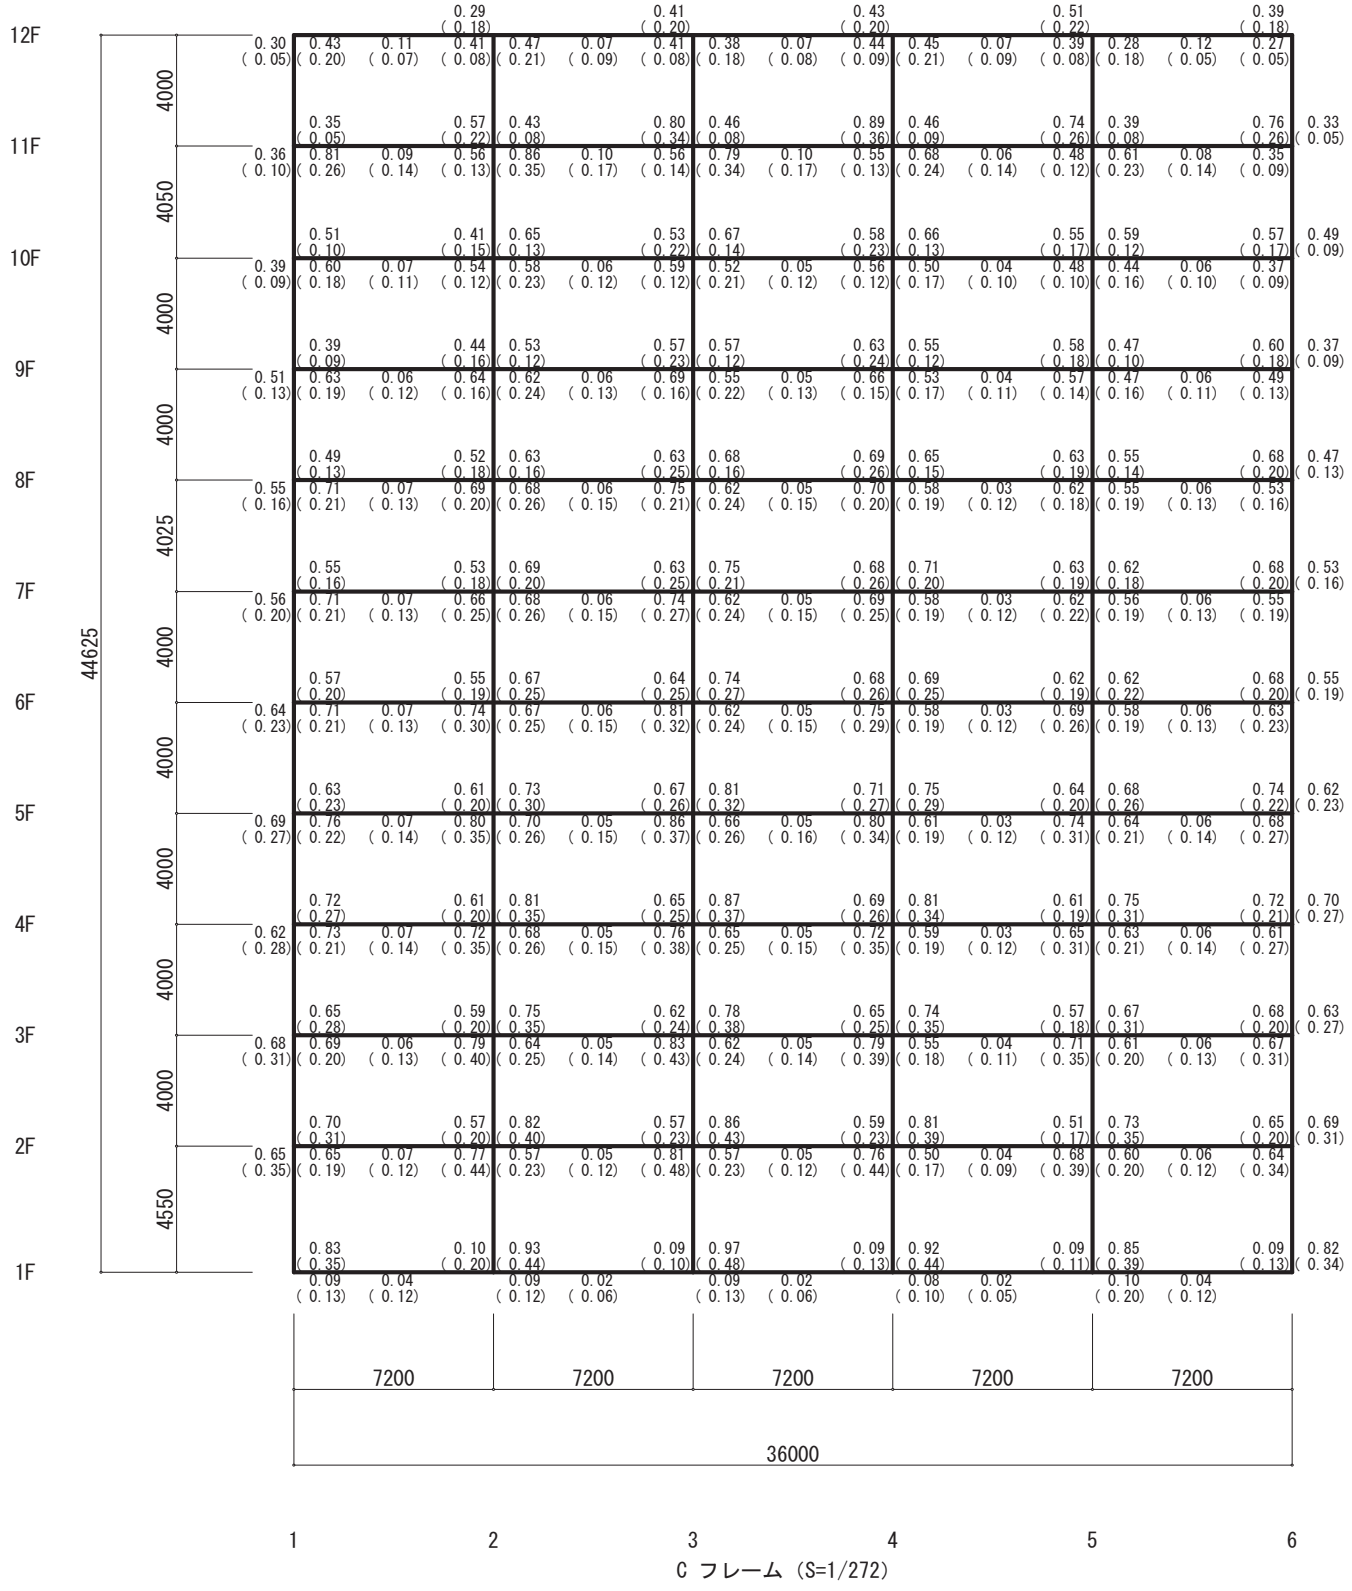
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

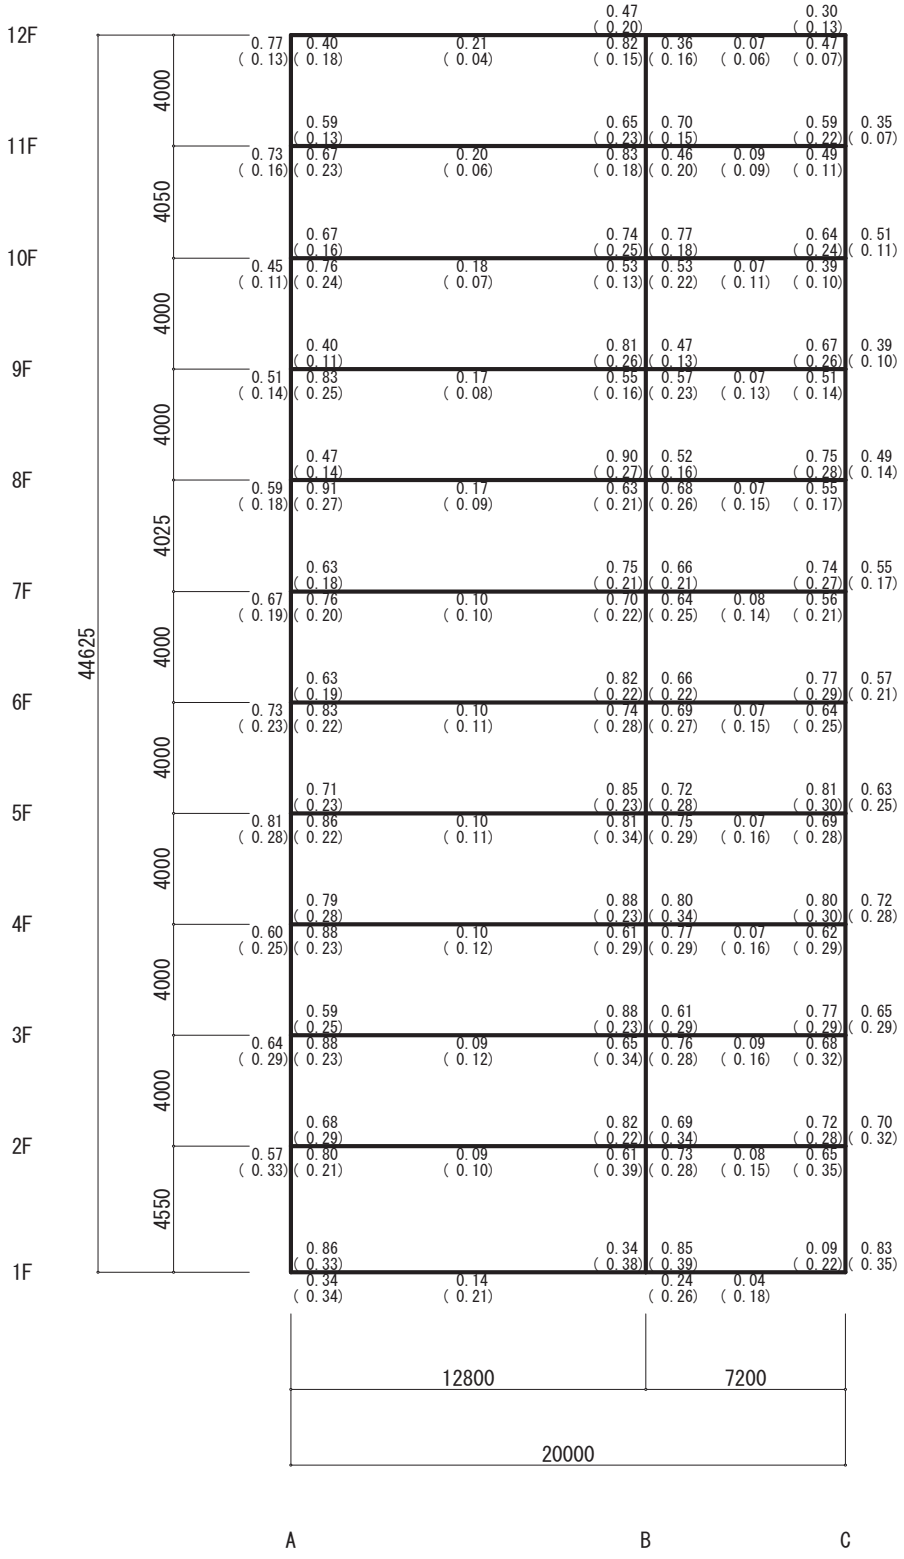
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

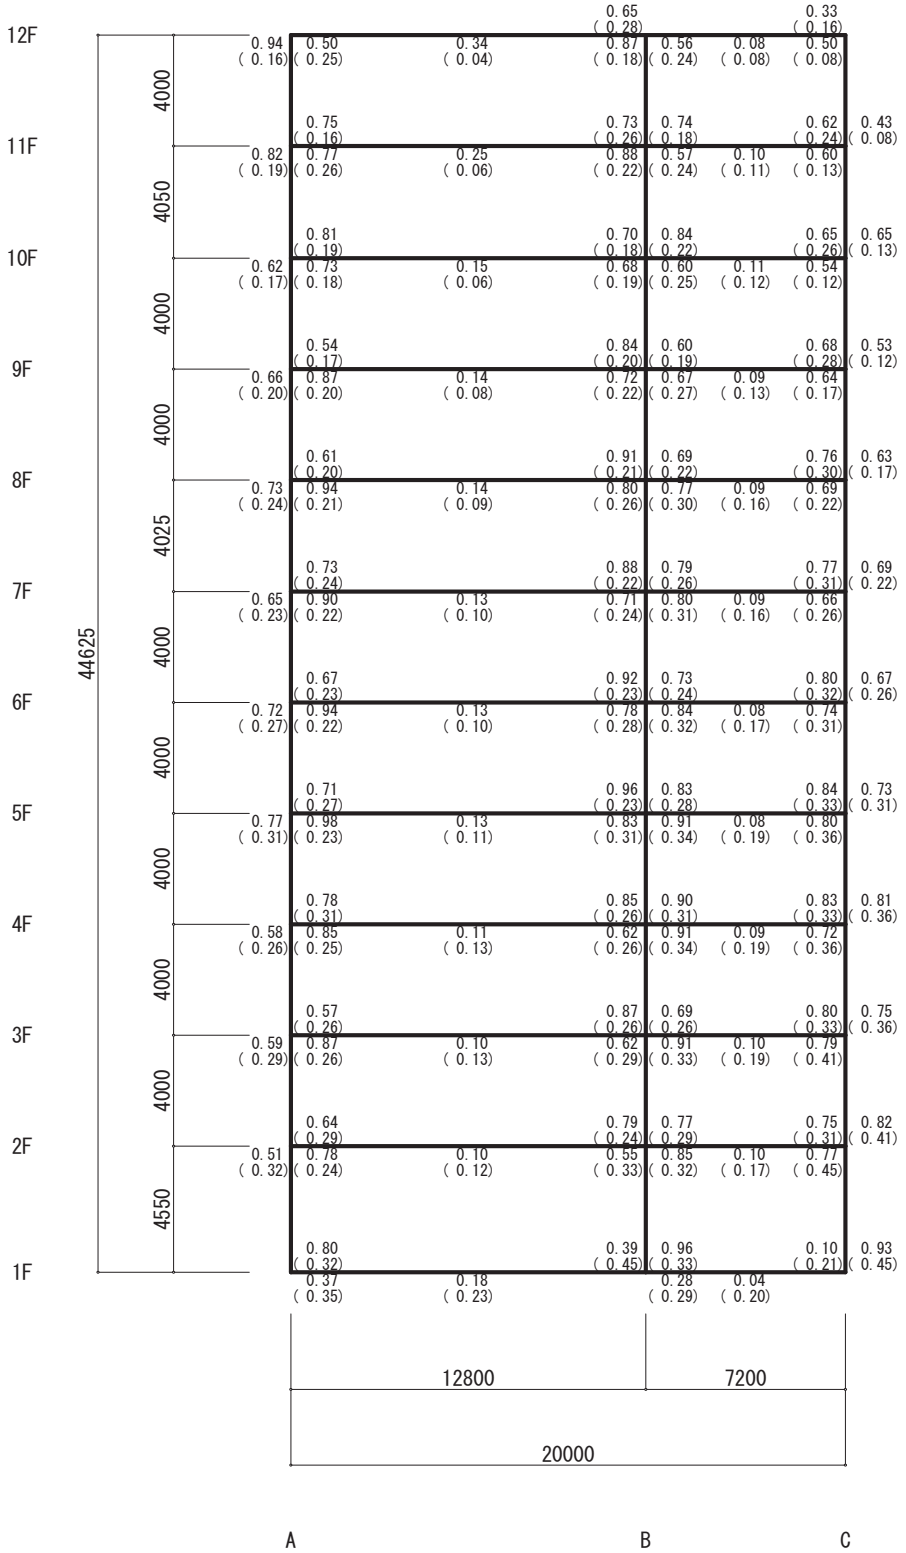
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

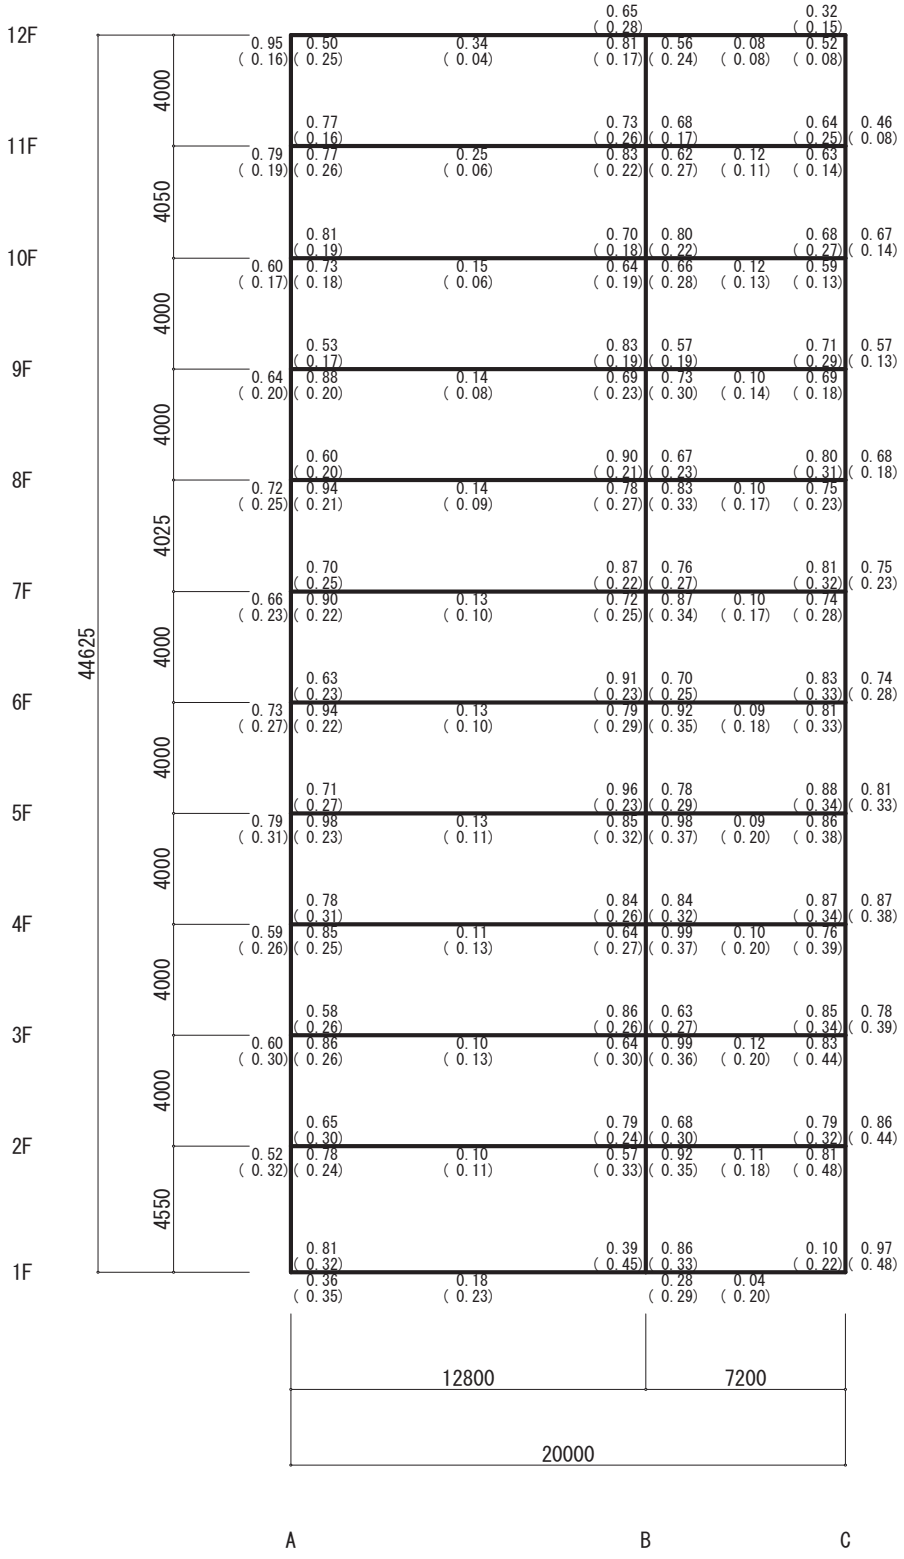
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

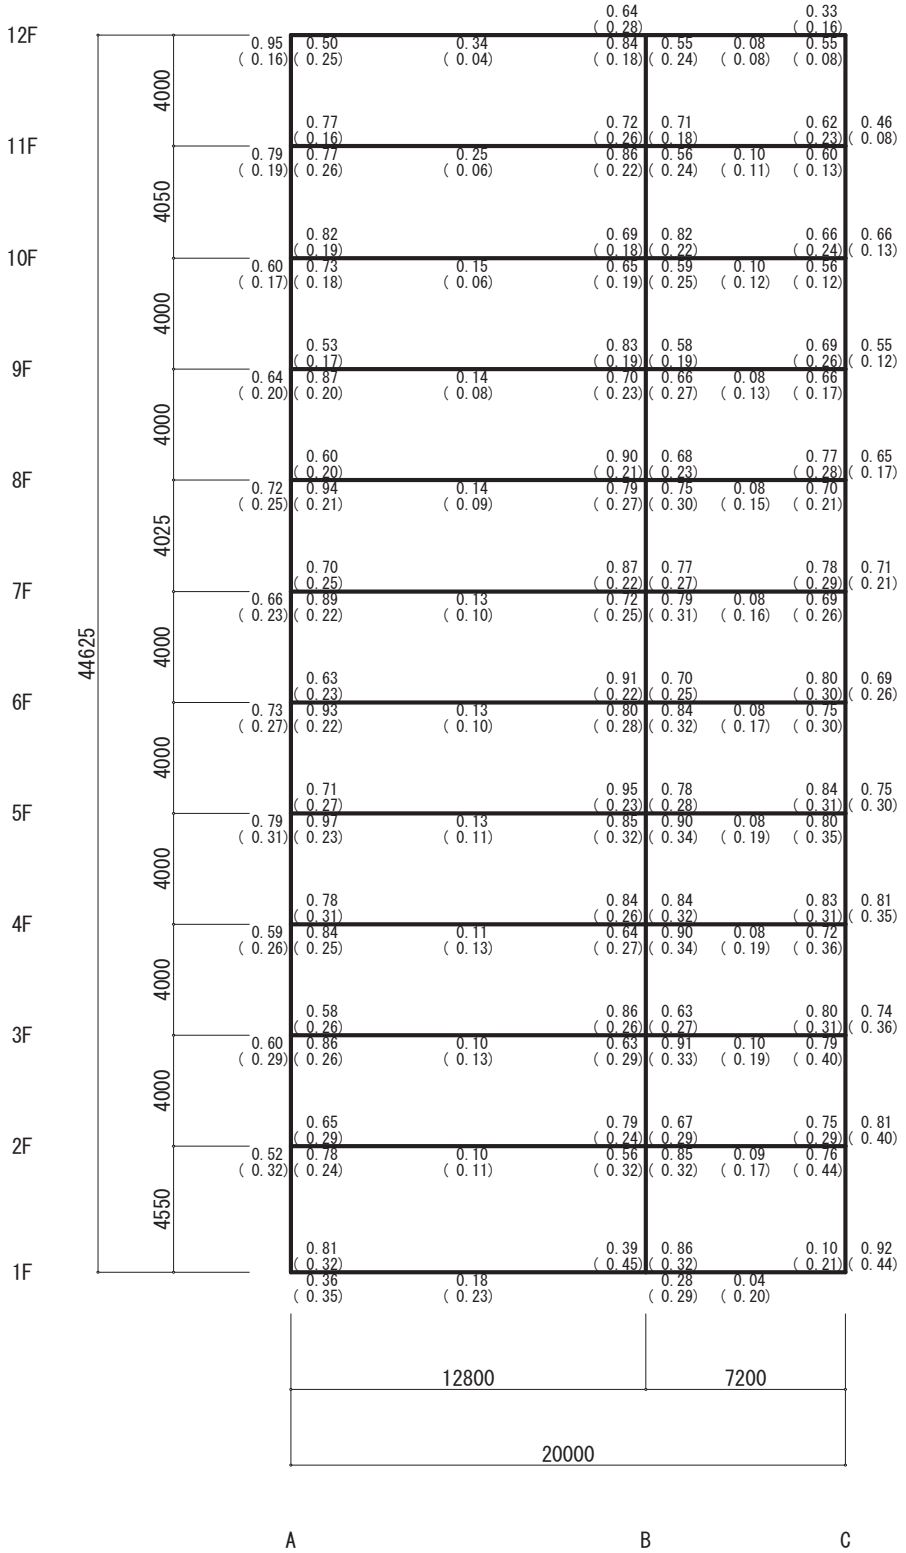
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

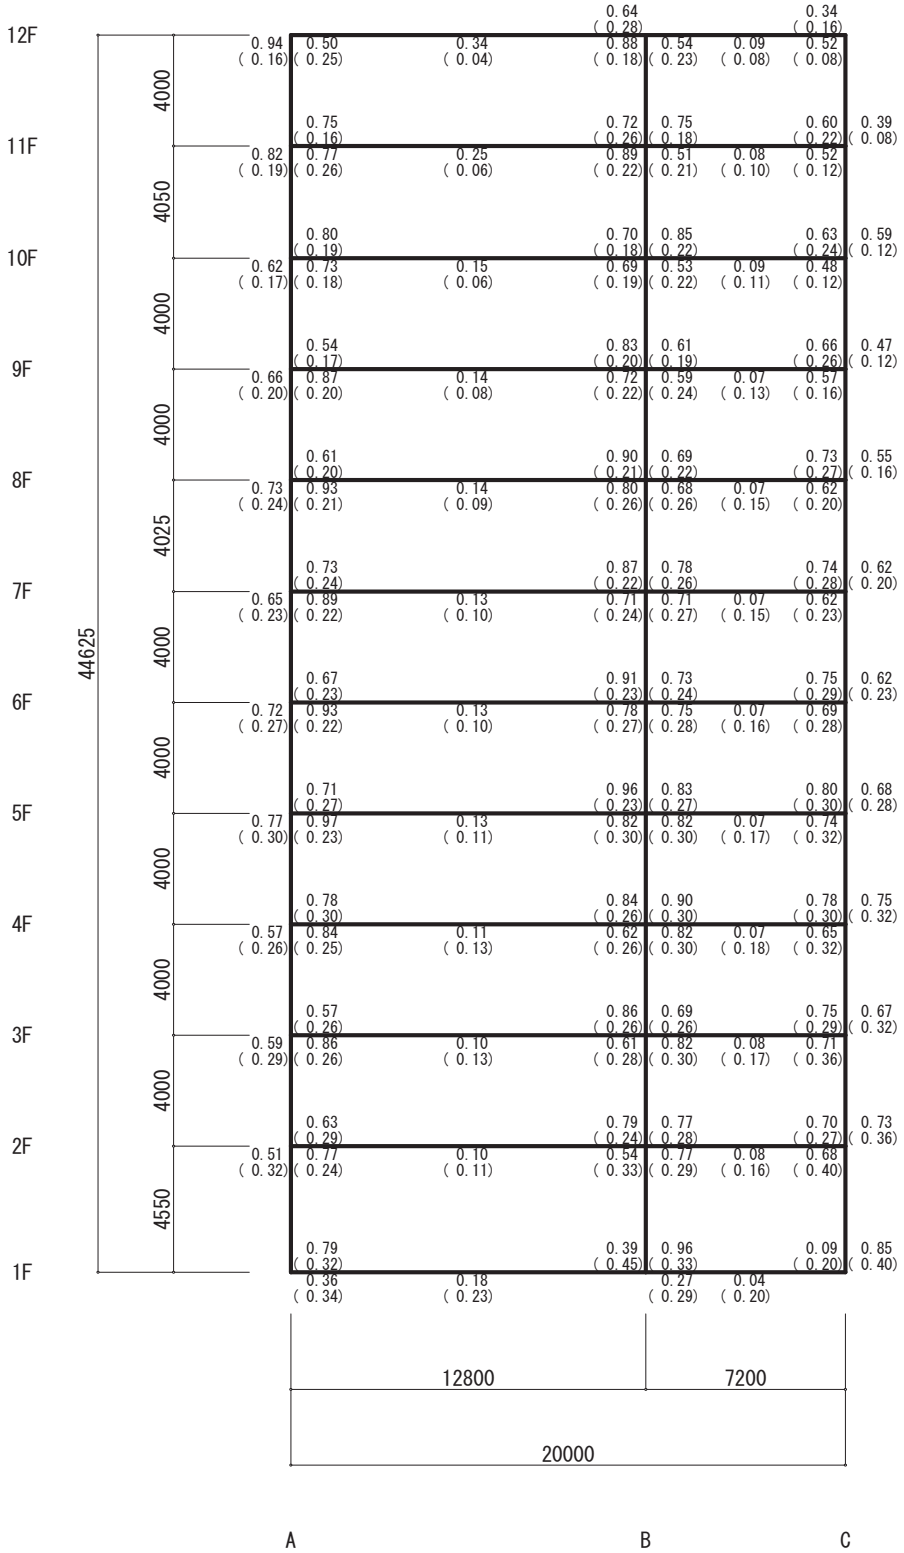
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

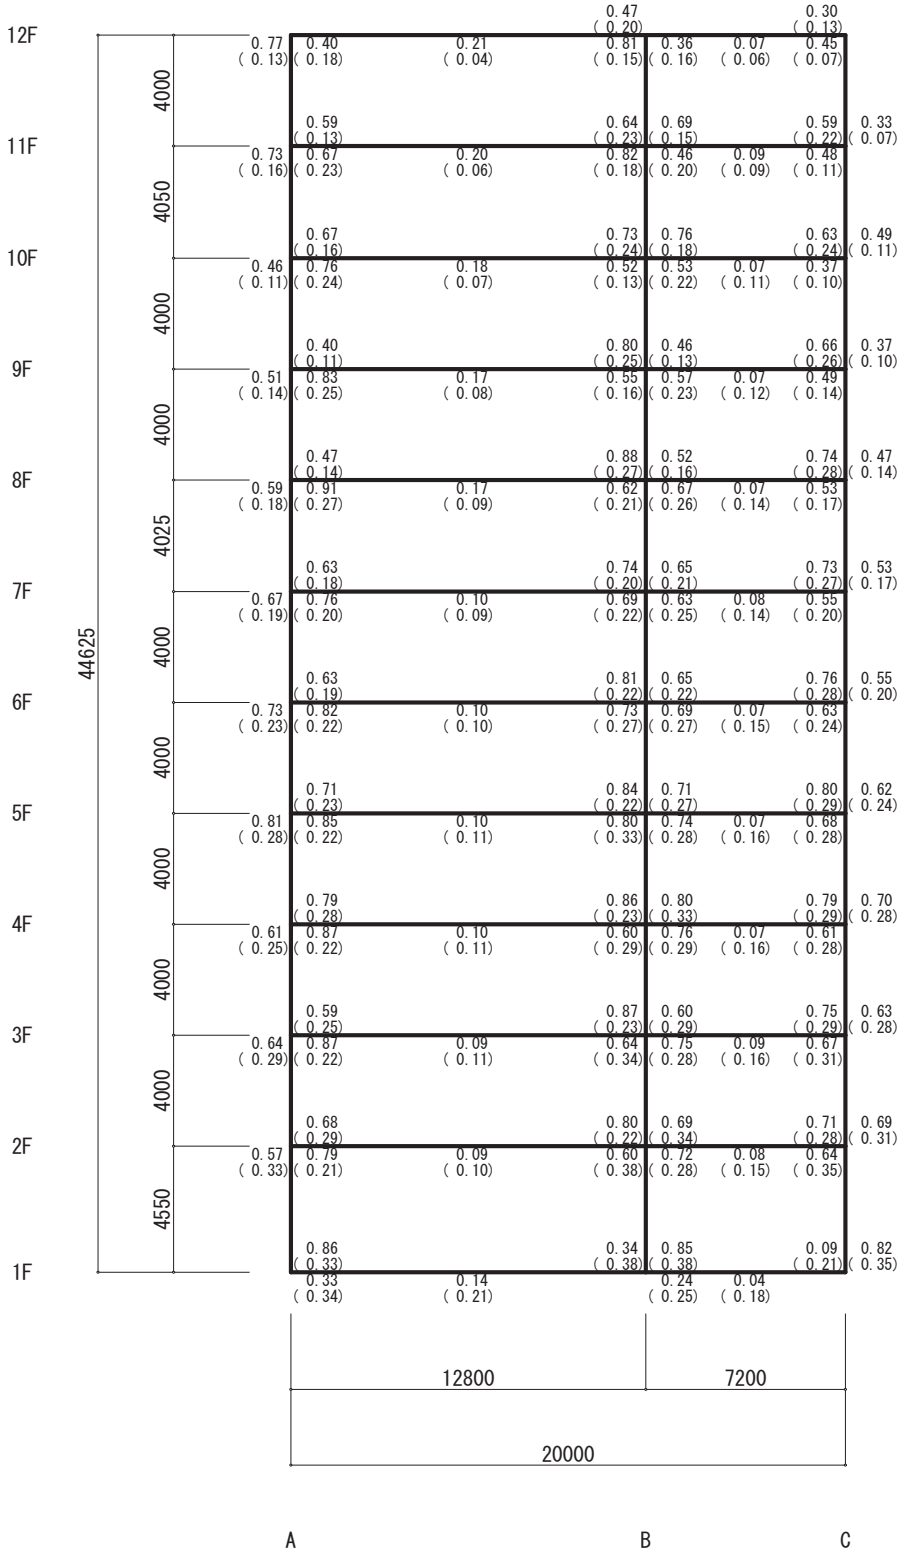
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

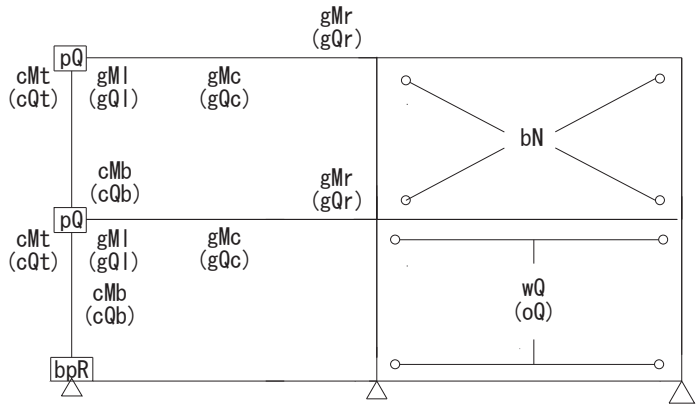



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

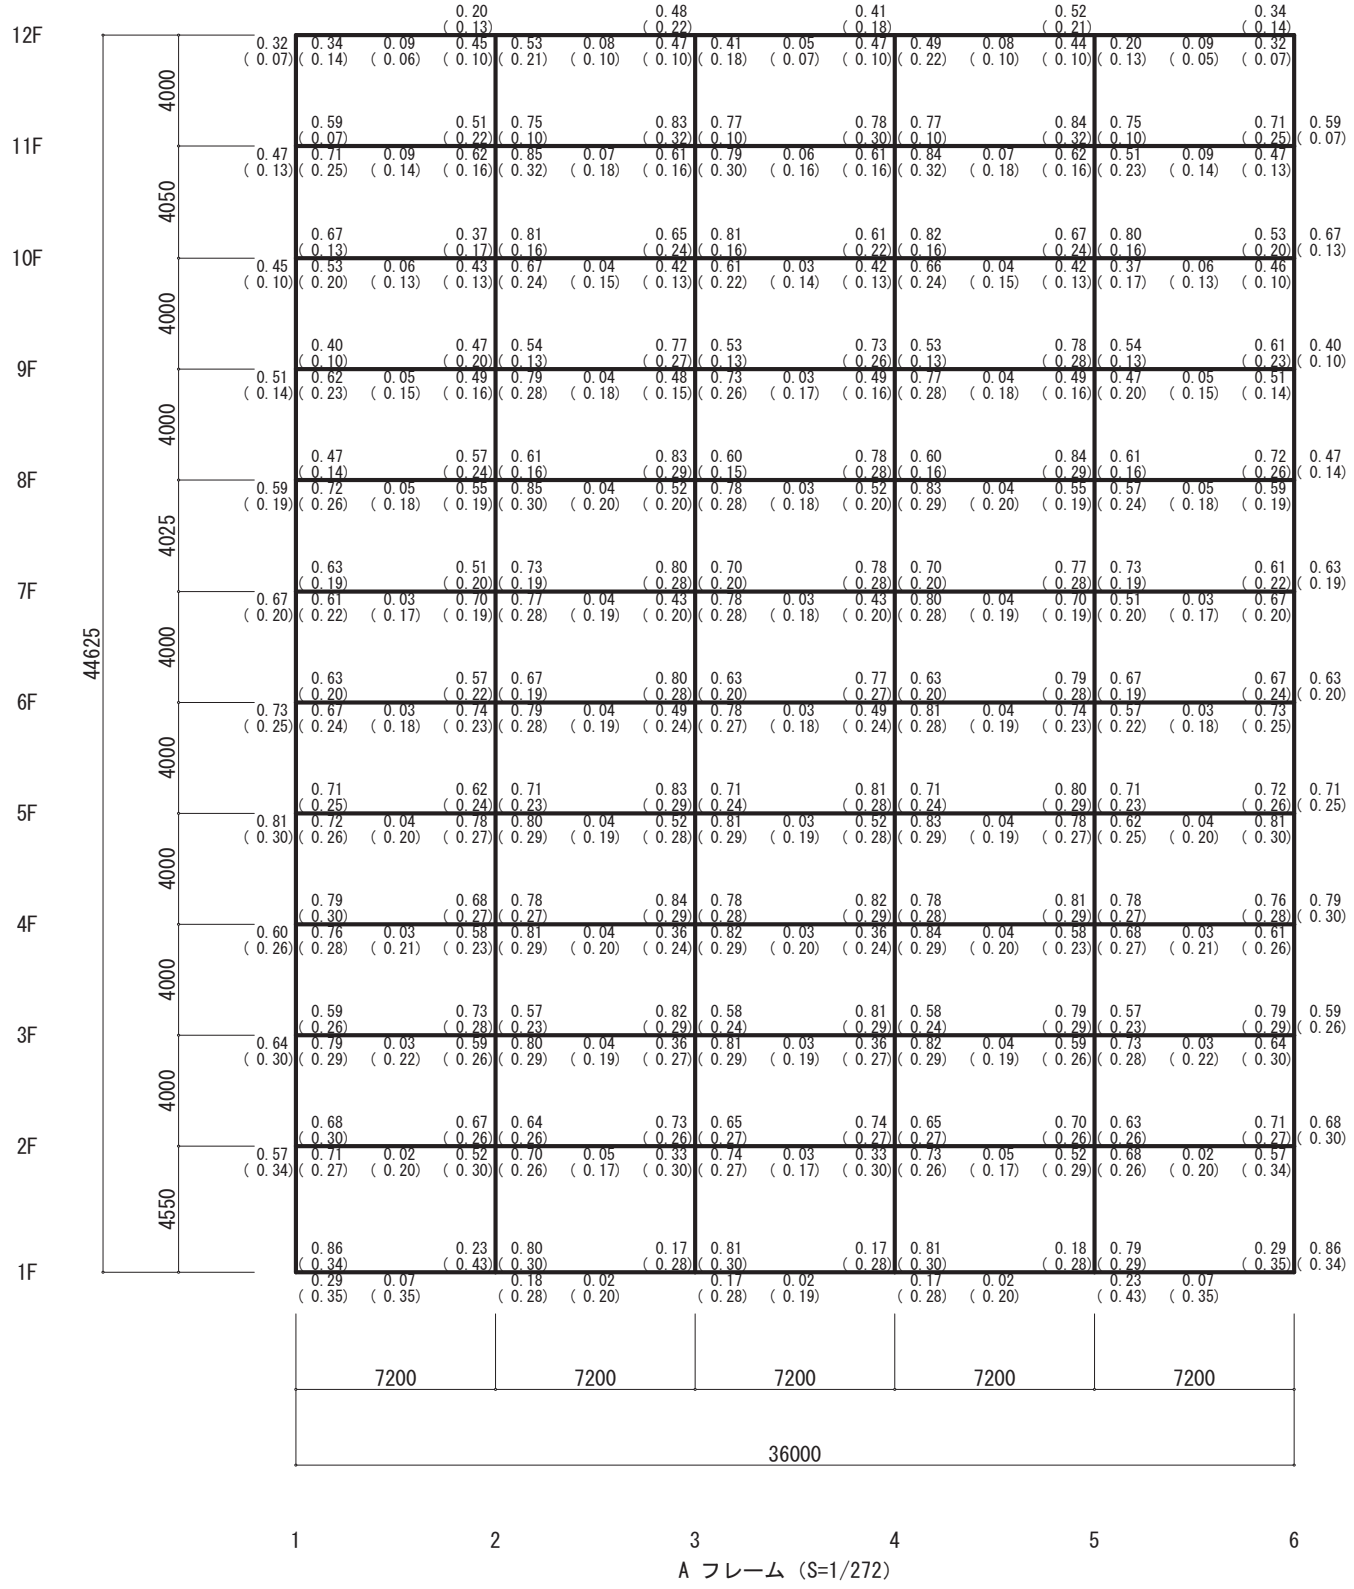
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

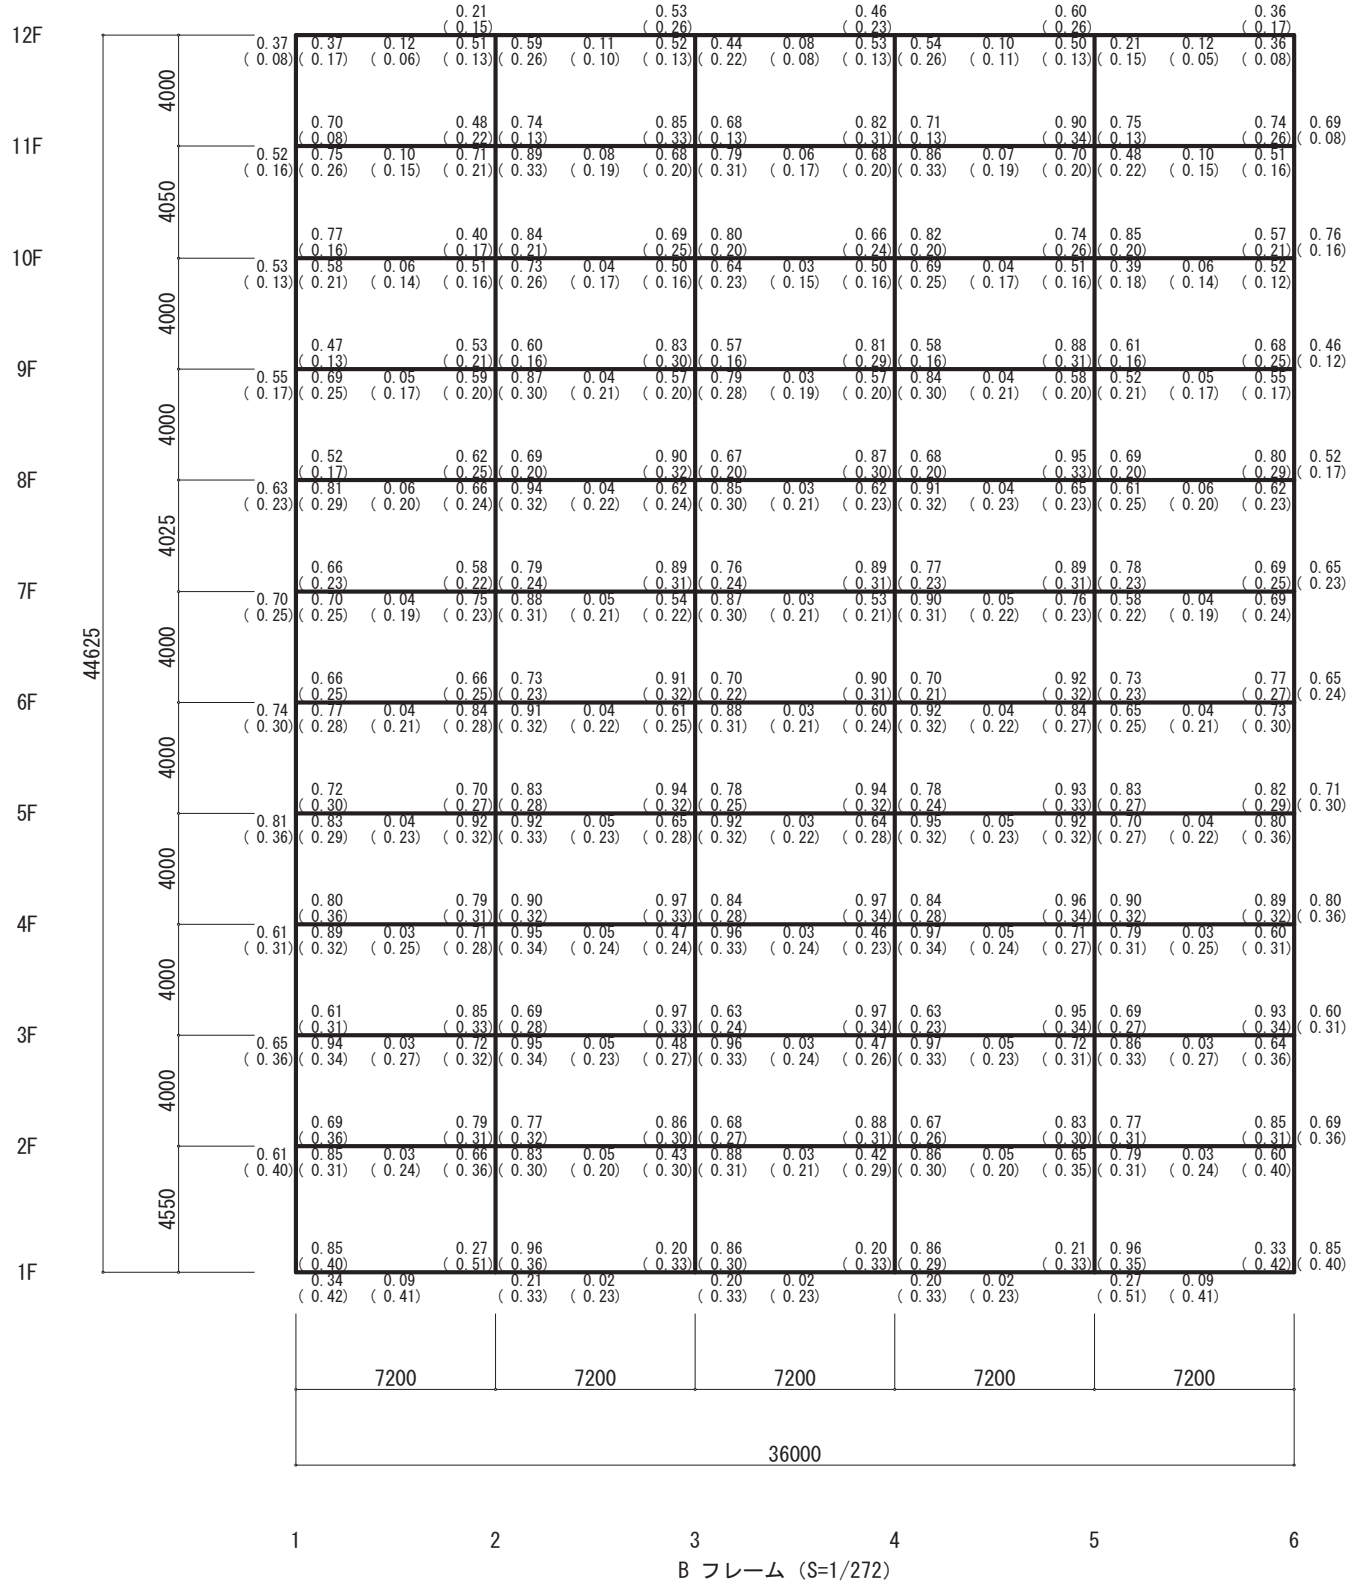
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

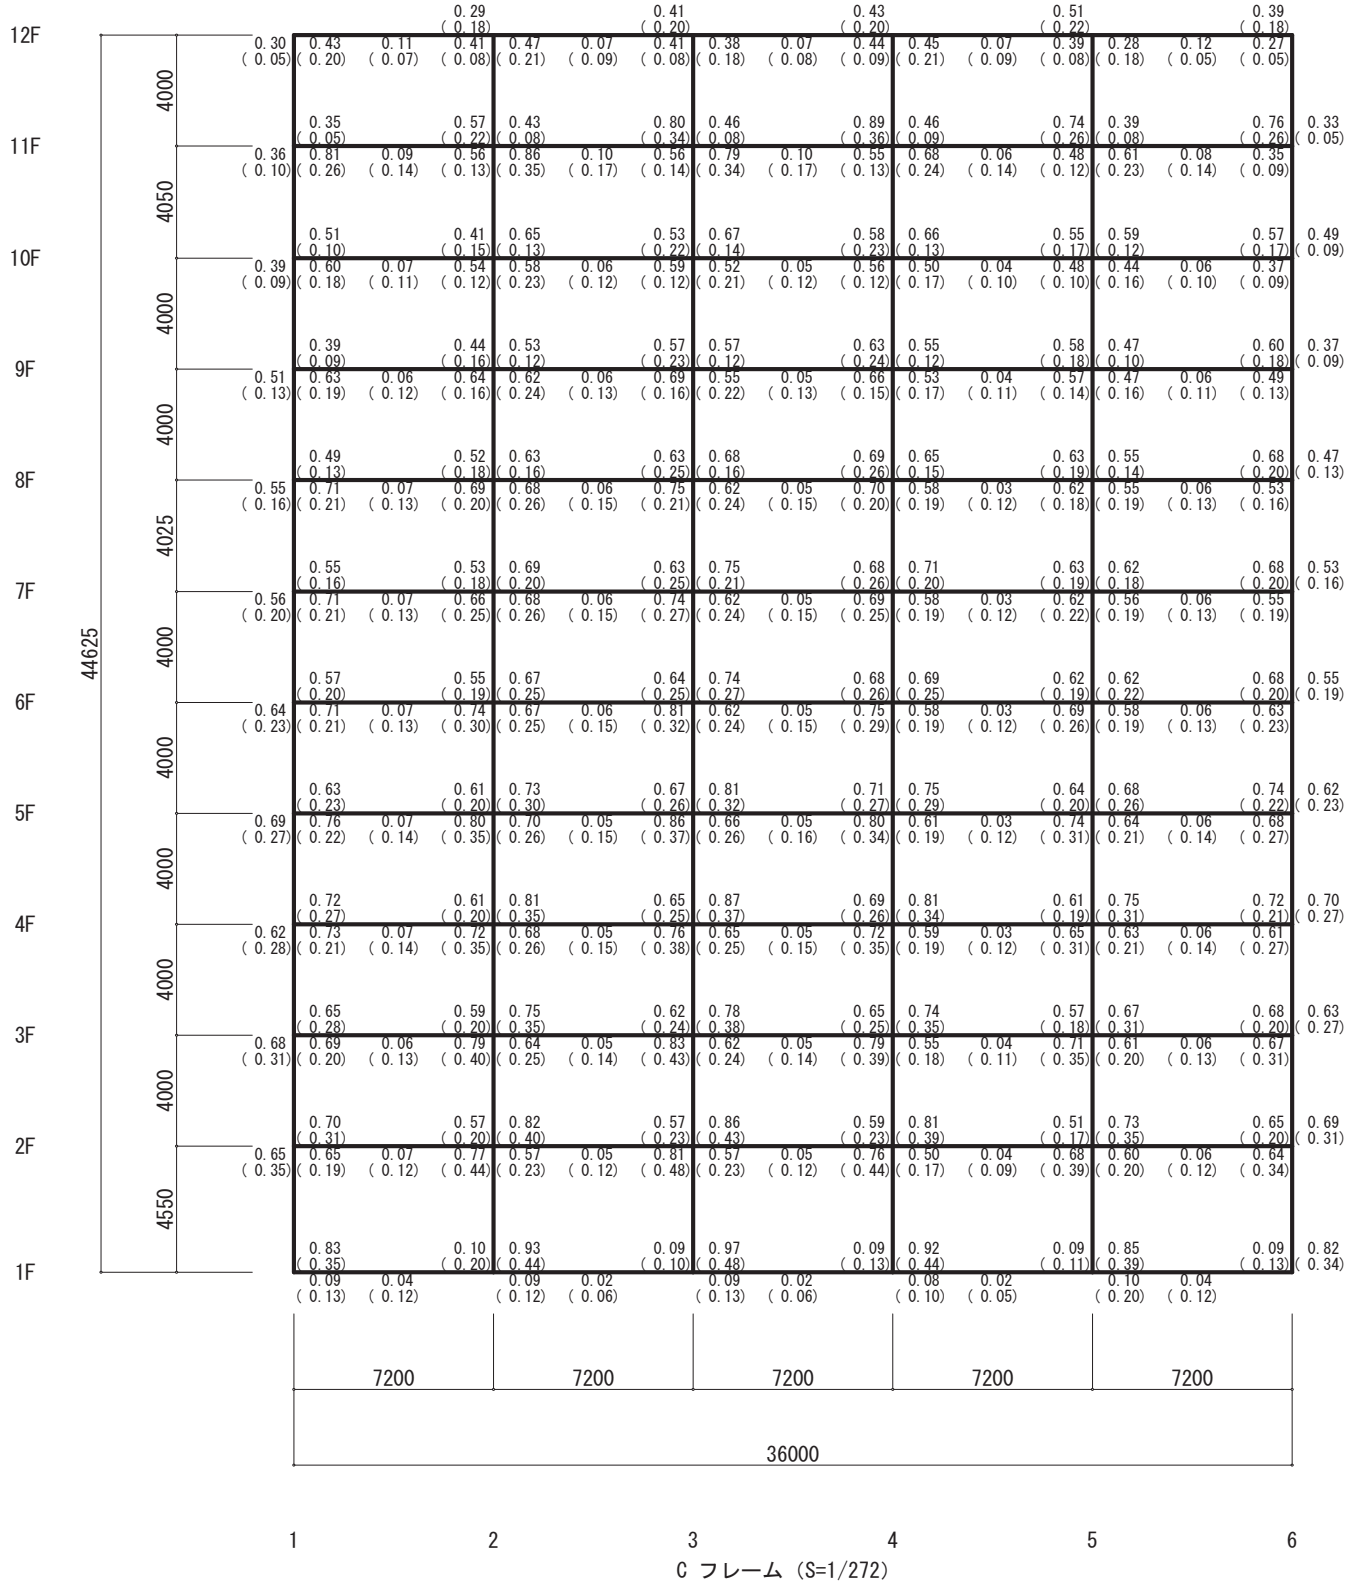
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

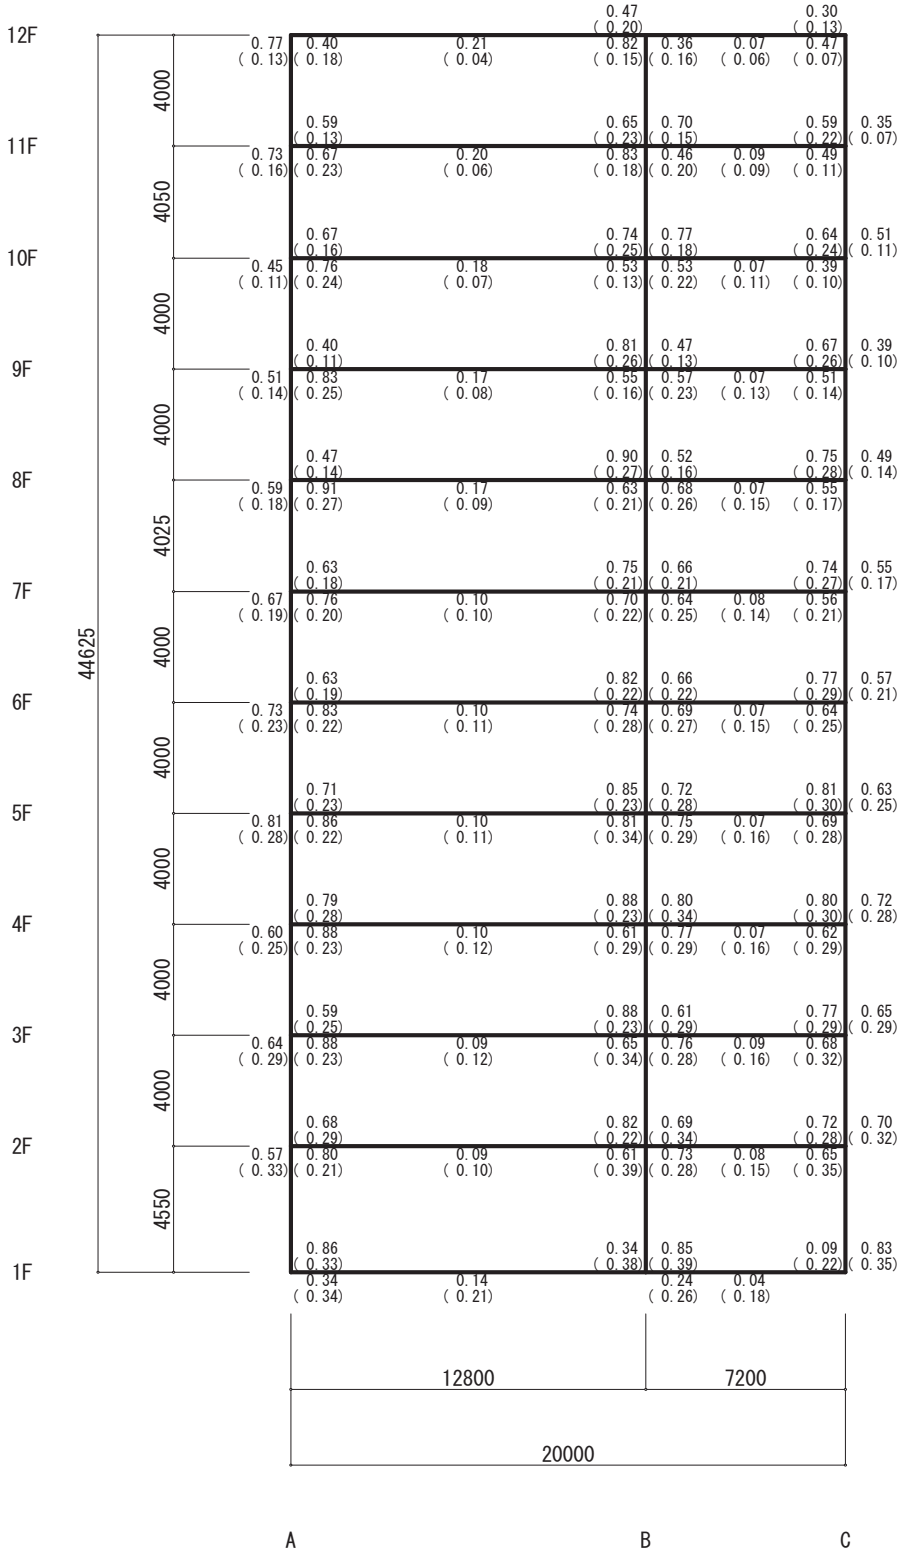
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

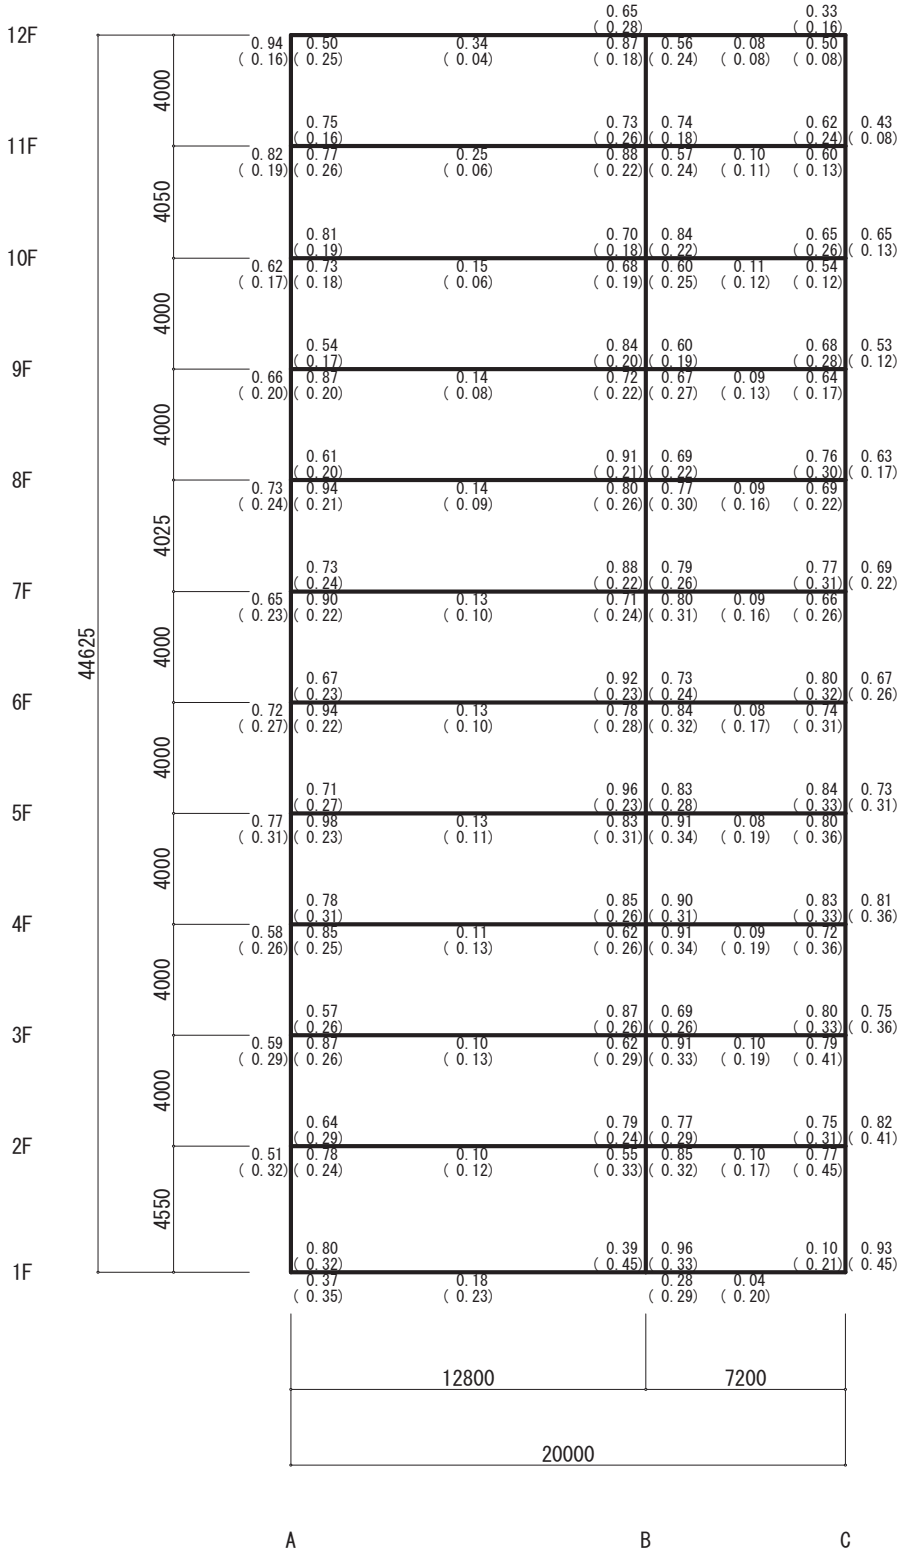
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

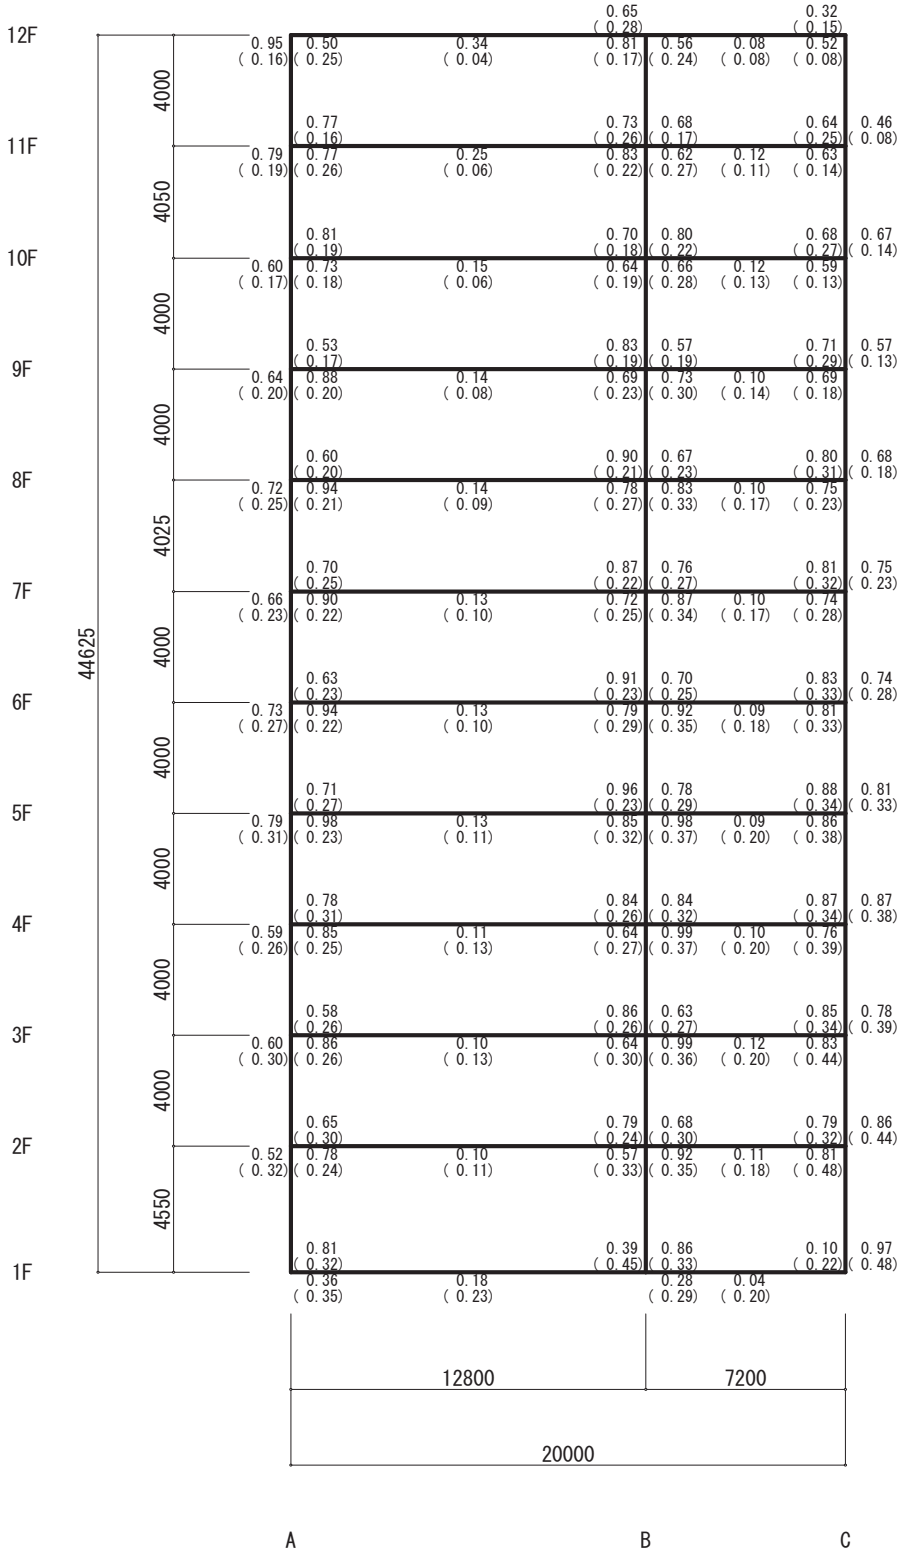
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

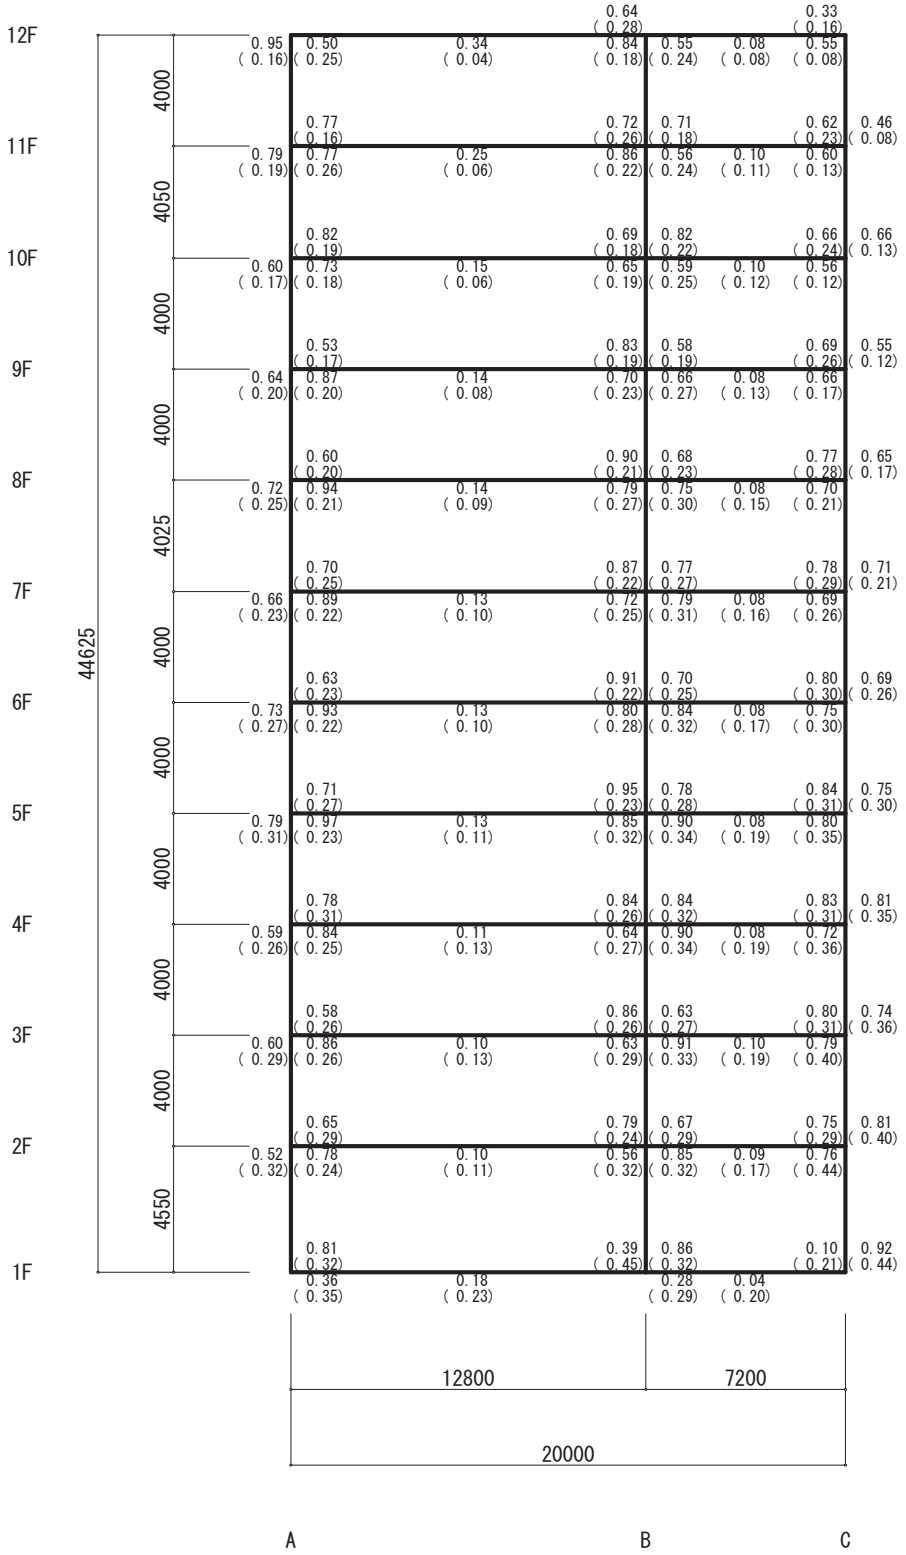
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44625
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

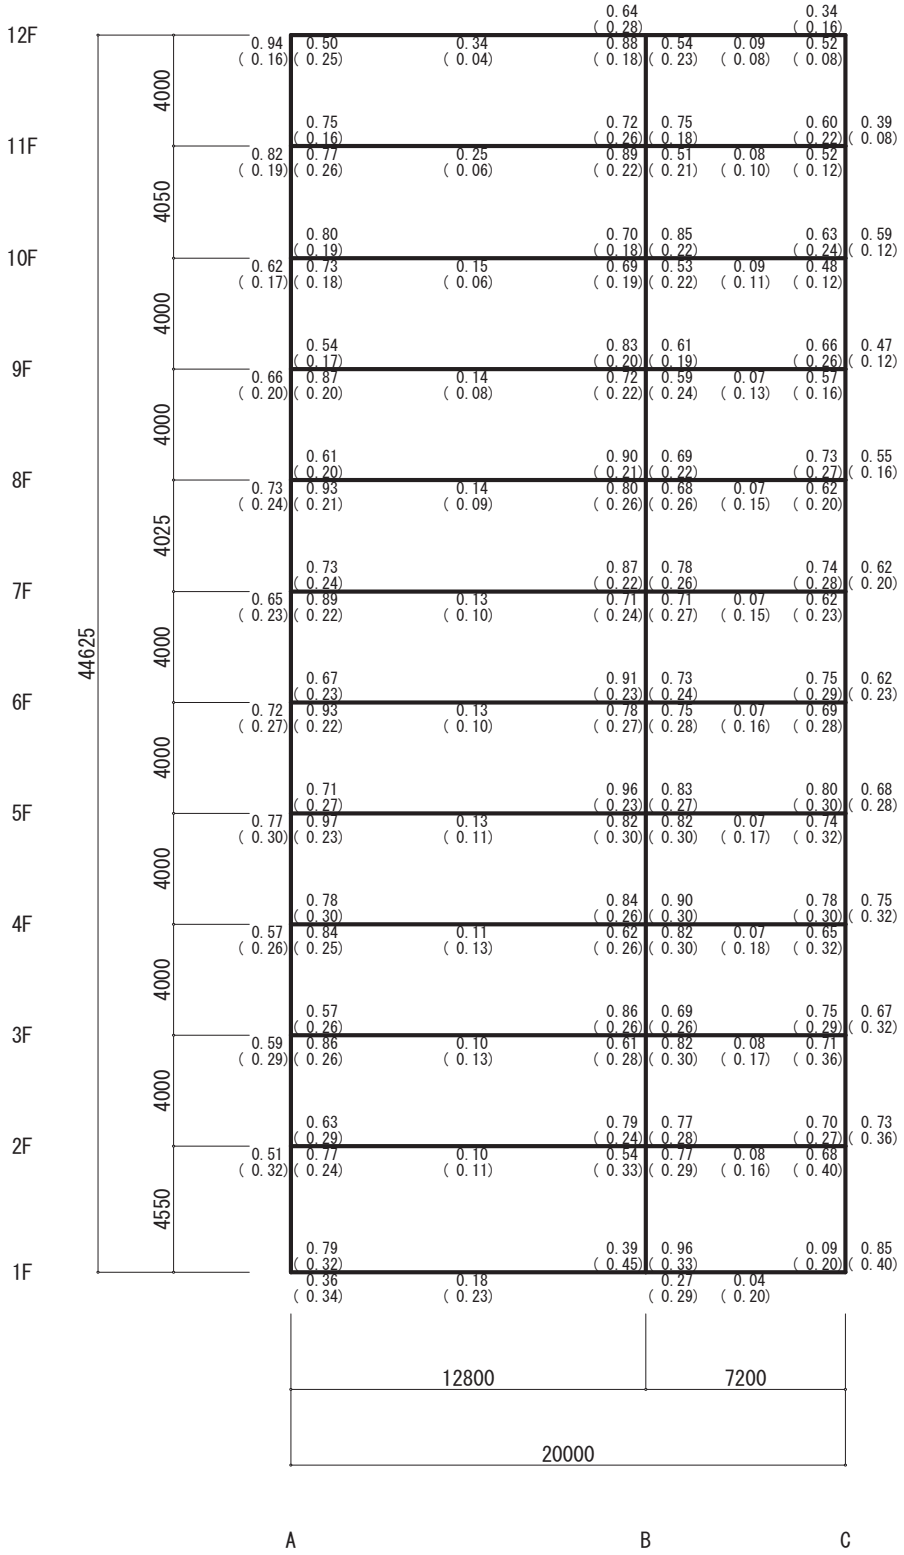
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4000
4000
4550
44625
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

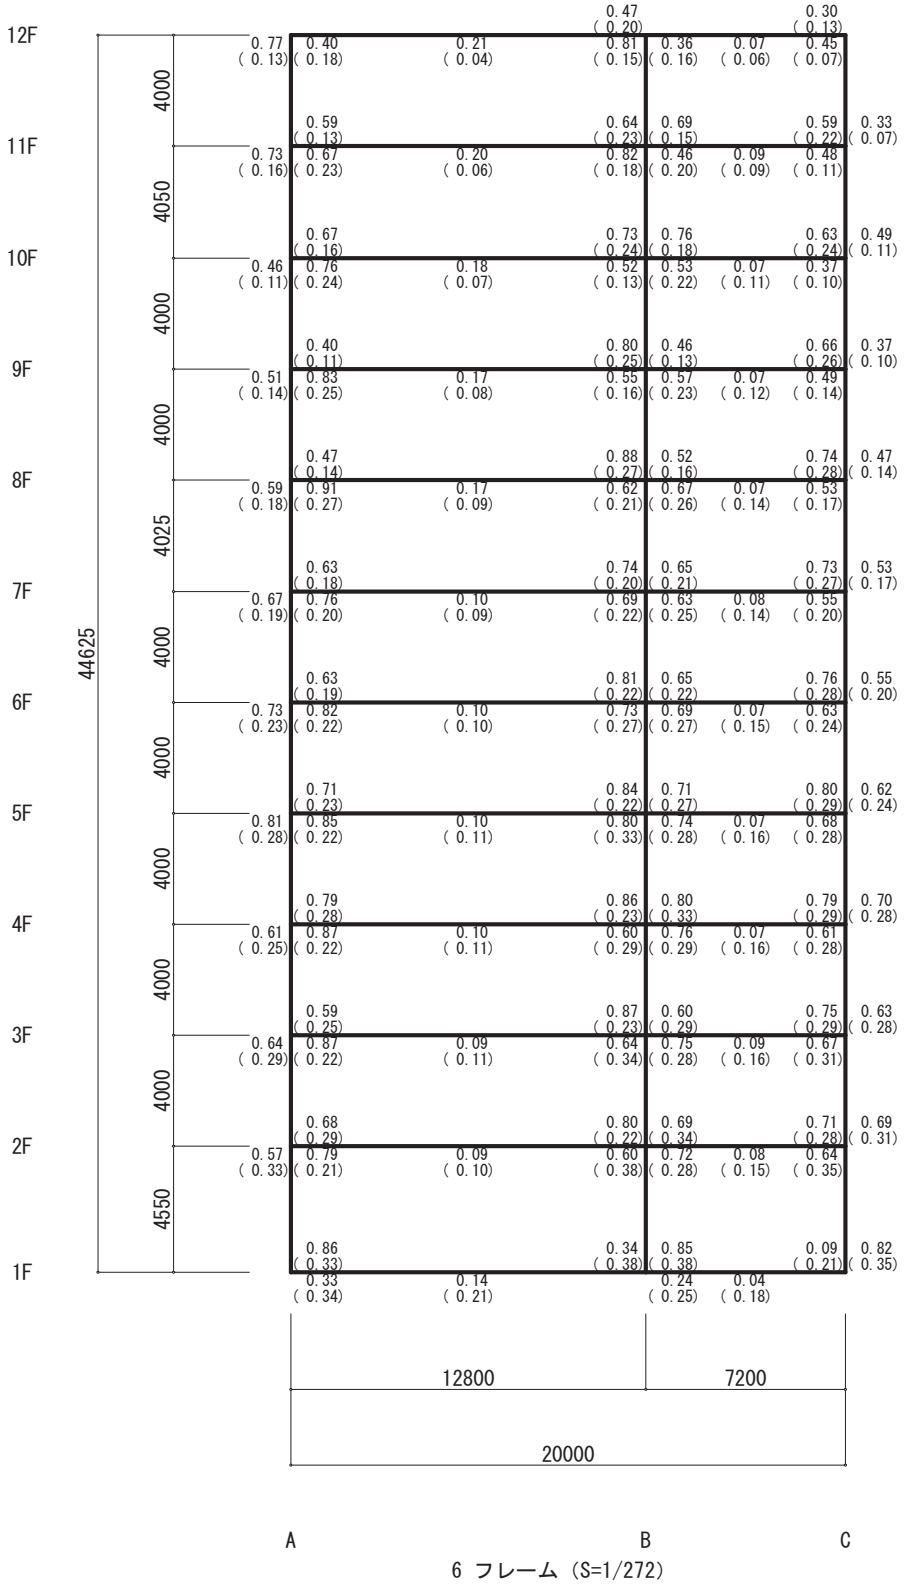

6 フレーム (S=1/272)

A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

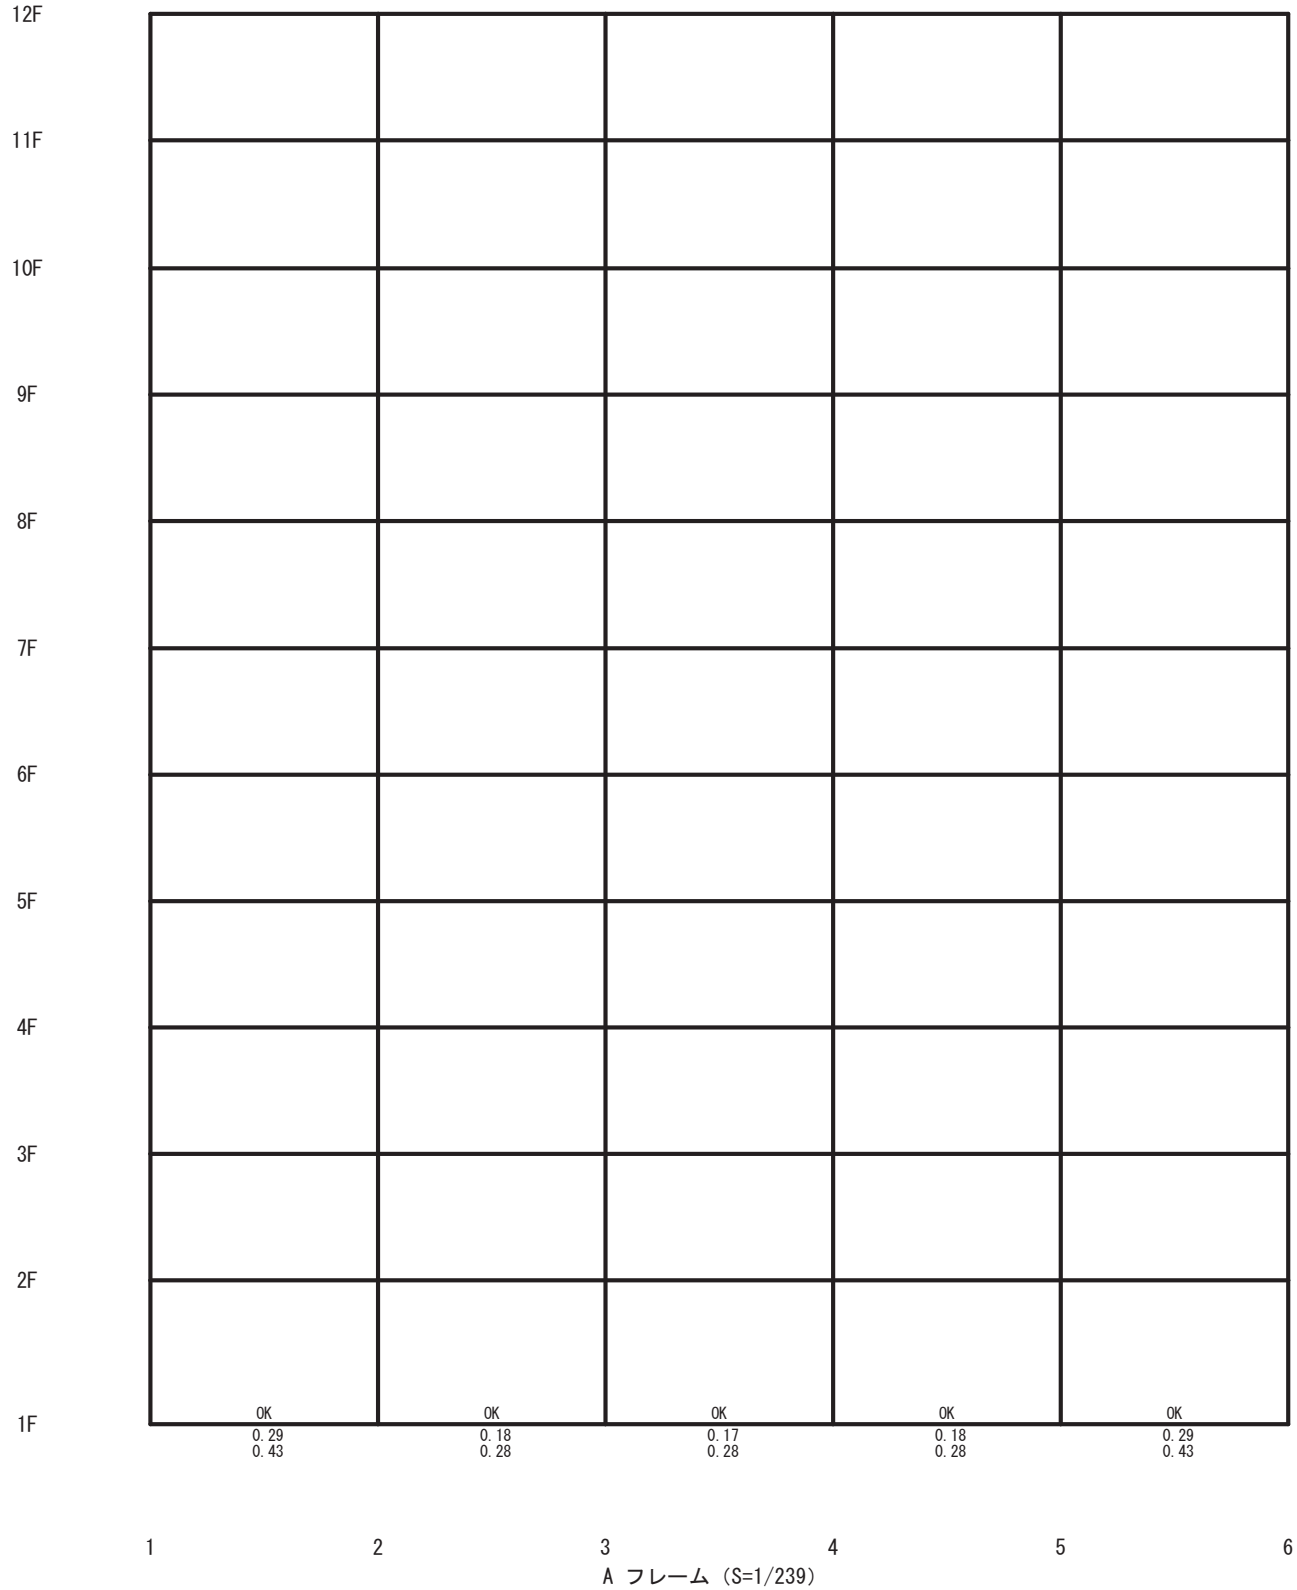
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.29
0.43
OK
0.18
0.28
OK
0.17
0.28
OK
0.18
0.28
OK
0.29
0.43
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

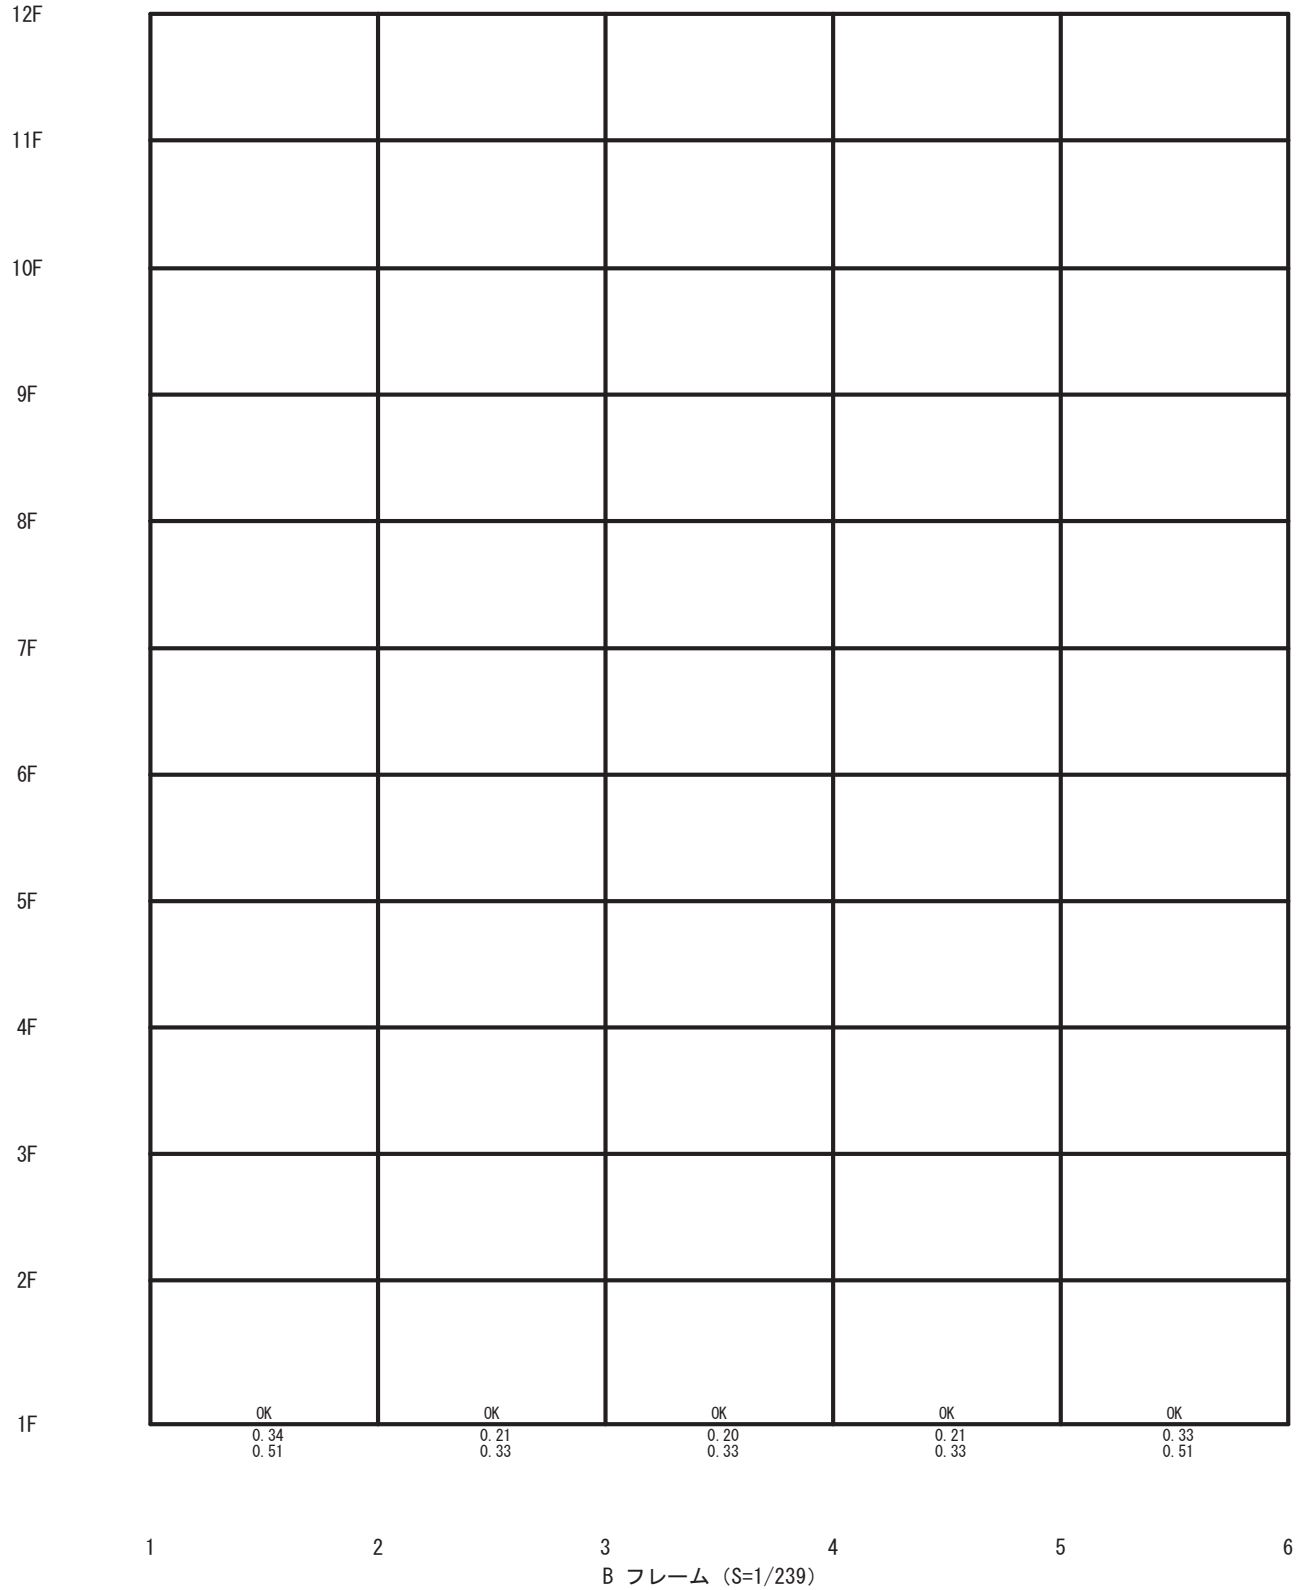
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.34
0.51
OK
0.21
0.33
OK
0.20
0.33
OK
0.21
0.33
OK
0.33
0.51
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

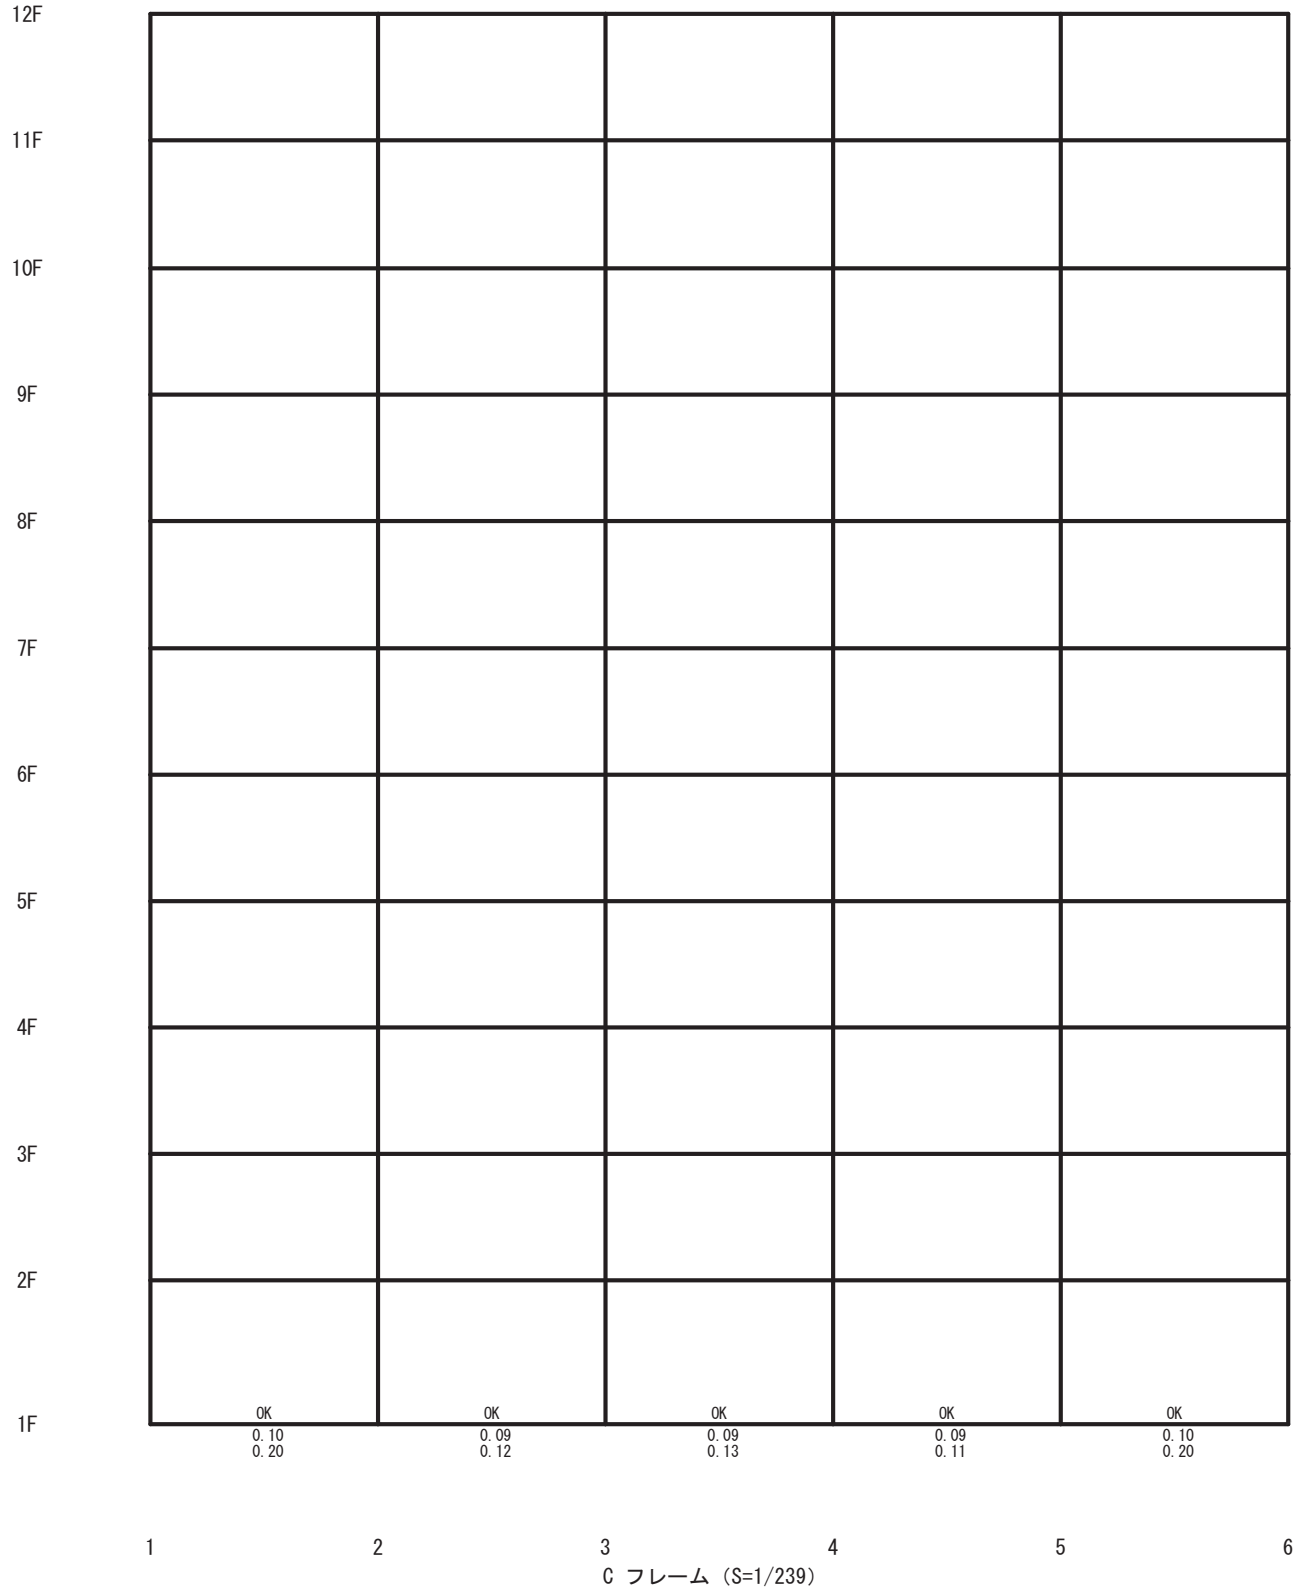
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.10
0.20
OK
0.09
0.12
OK
0.09
0.13
OK
0.09
0.11
OK
0.10
0.20
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

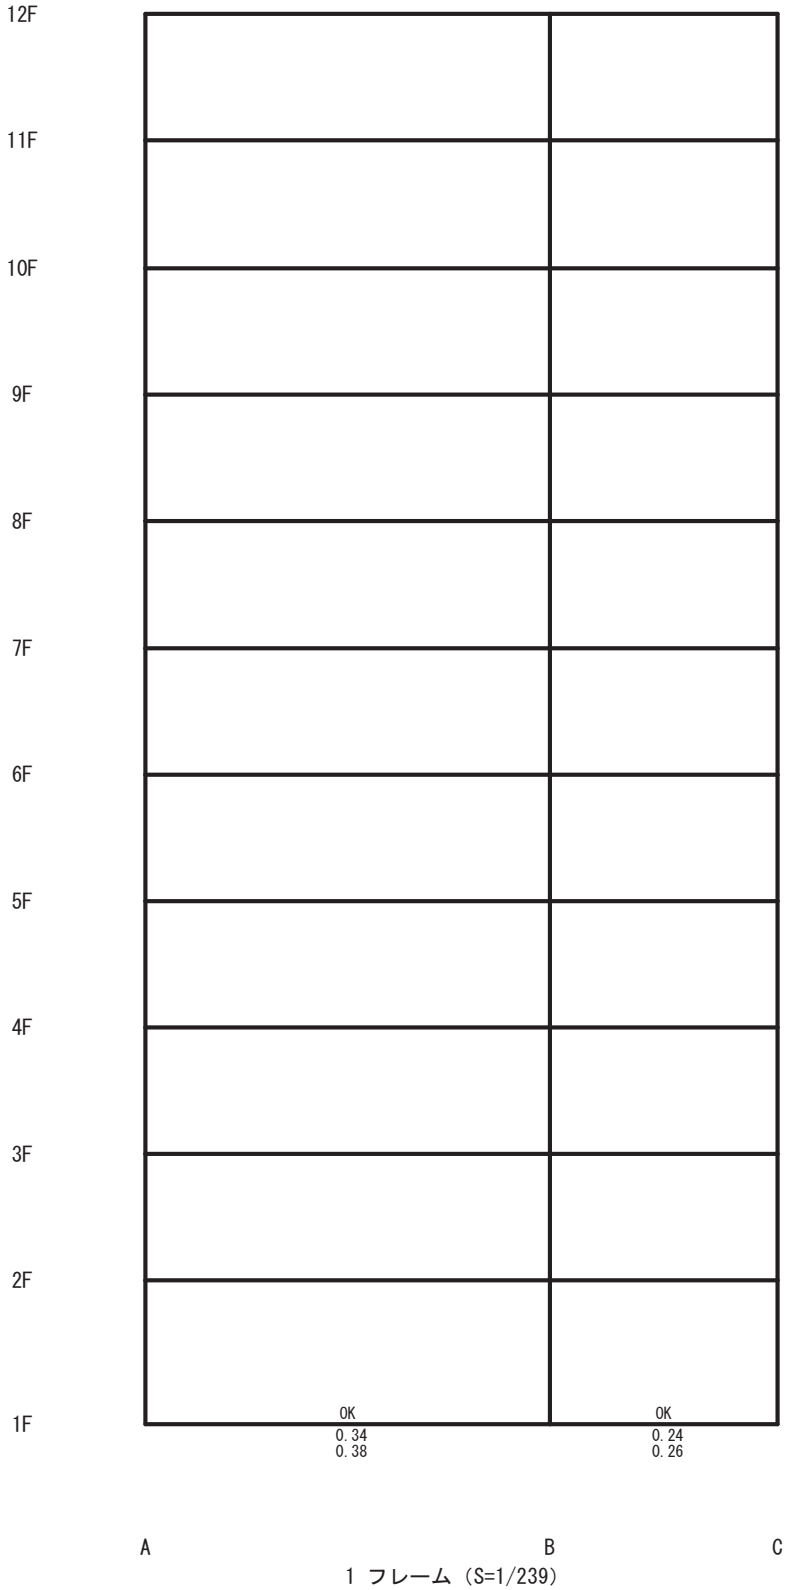

1 フレーム (S=1/239)

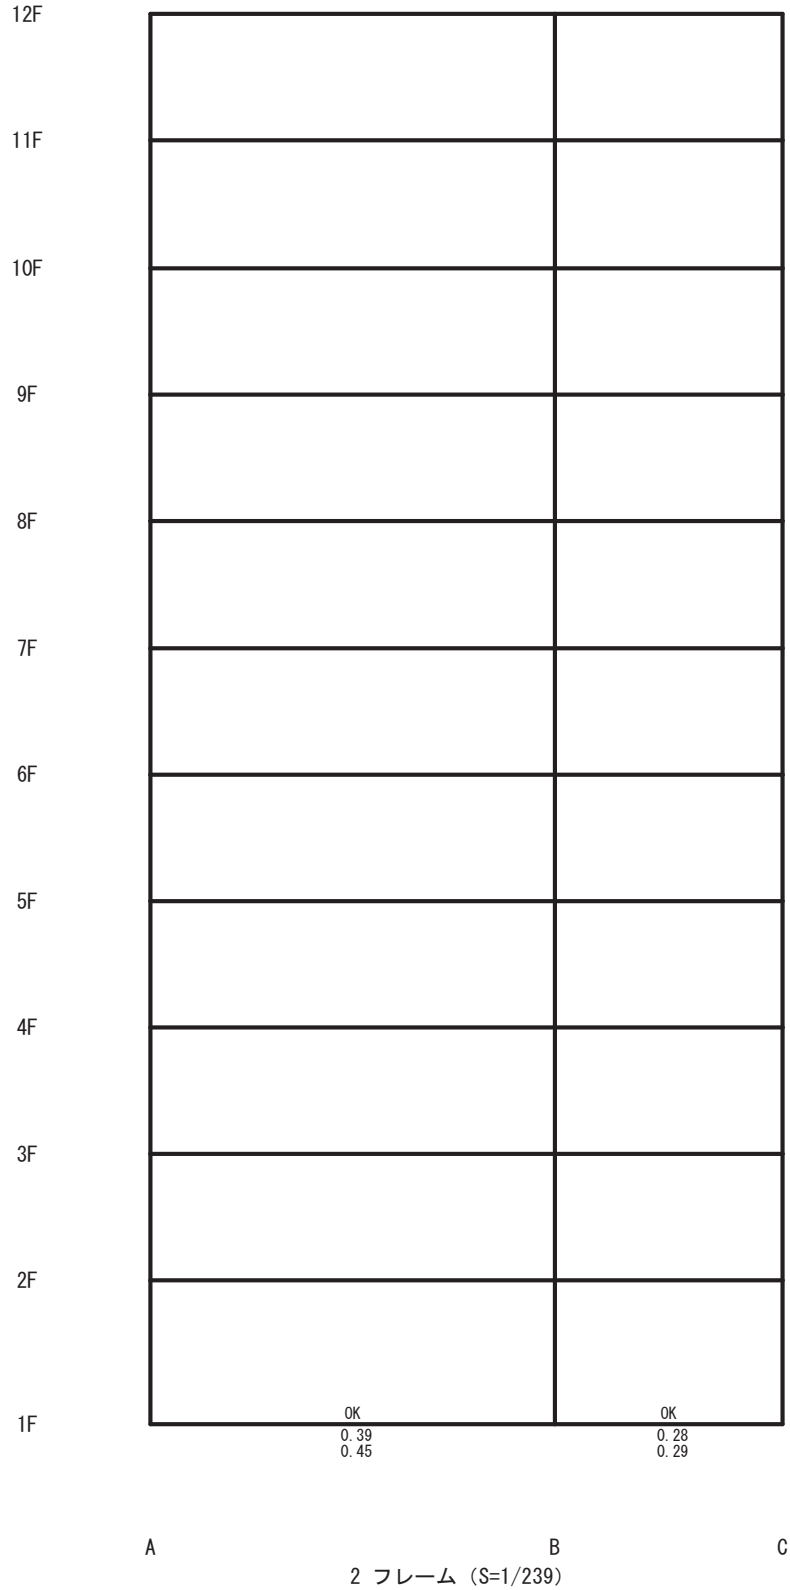

2 フレーム (S=1/239)

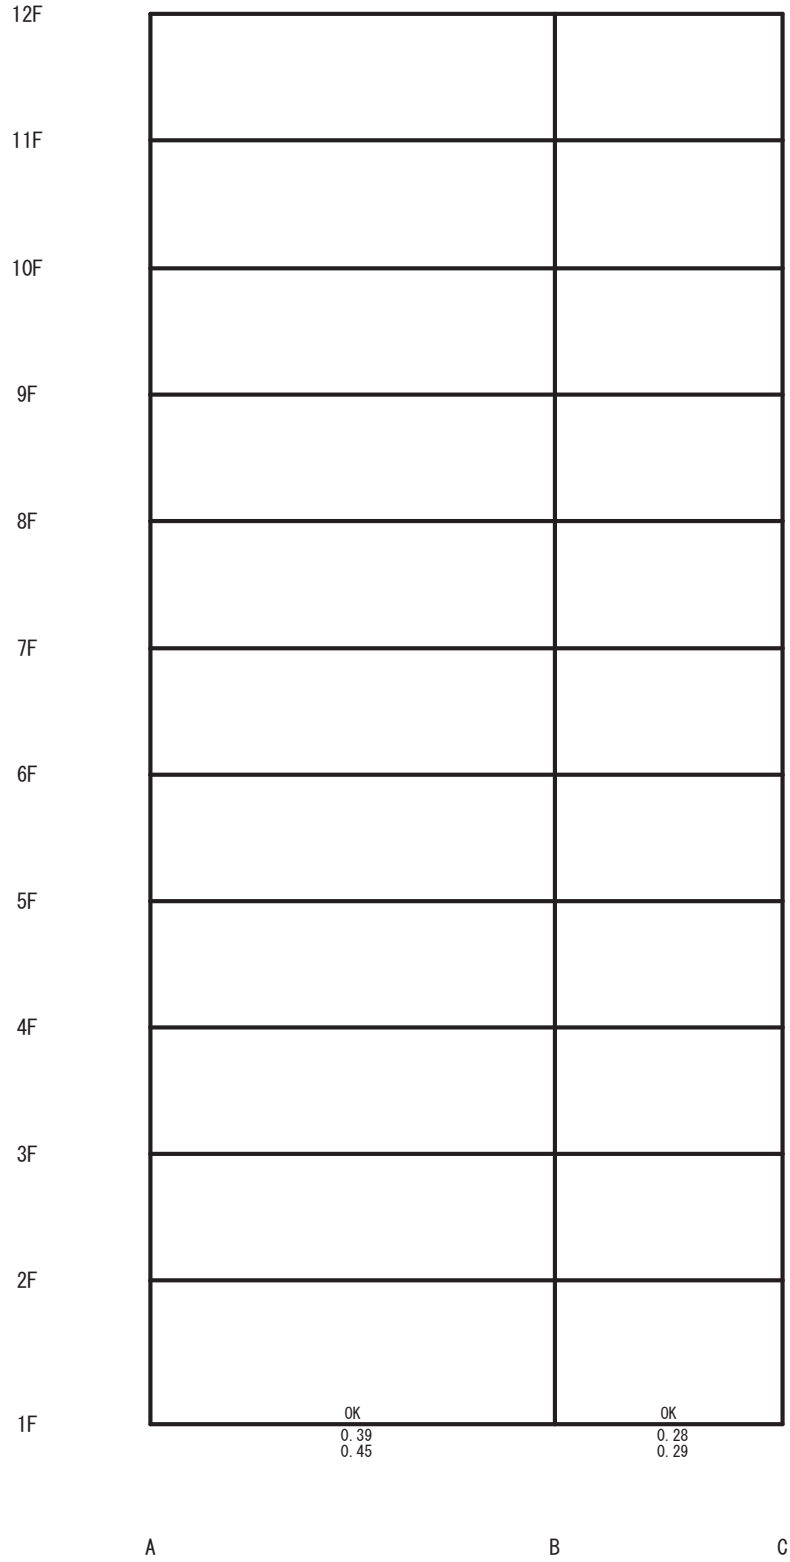

3 フレーム (S=1/239)

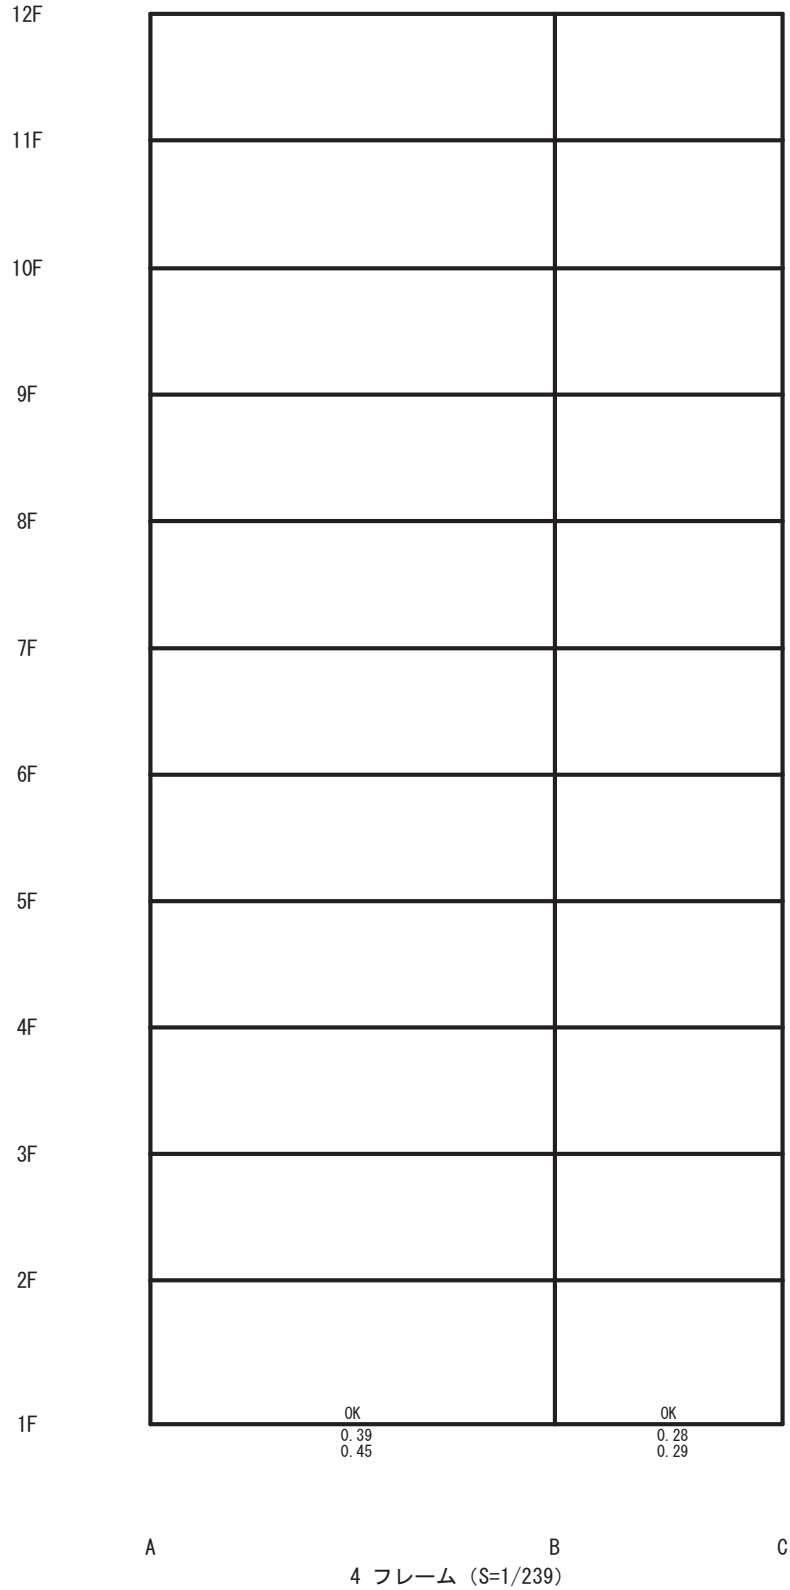

4 フレーム (S=1/239)

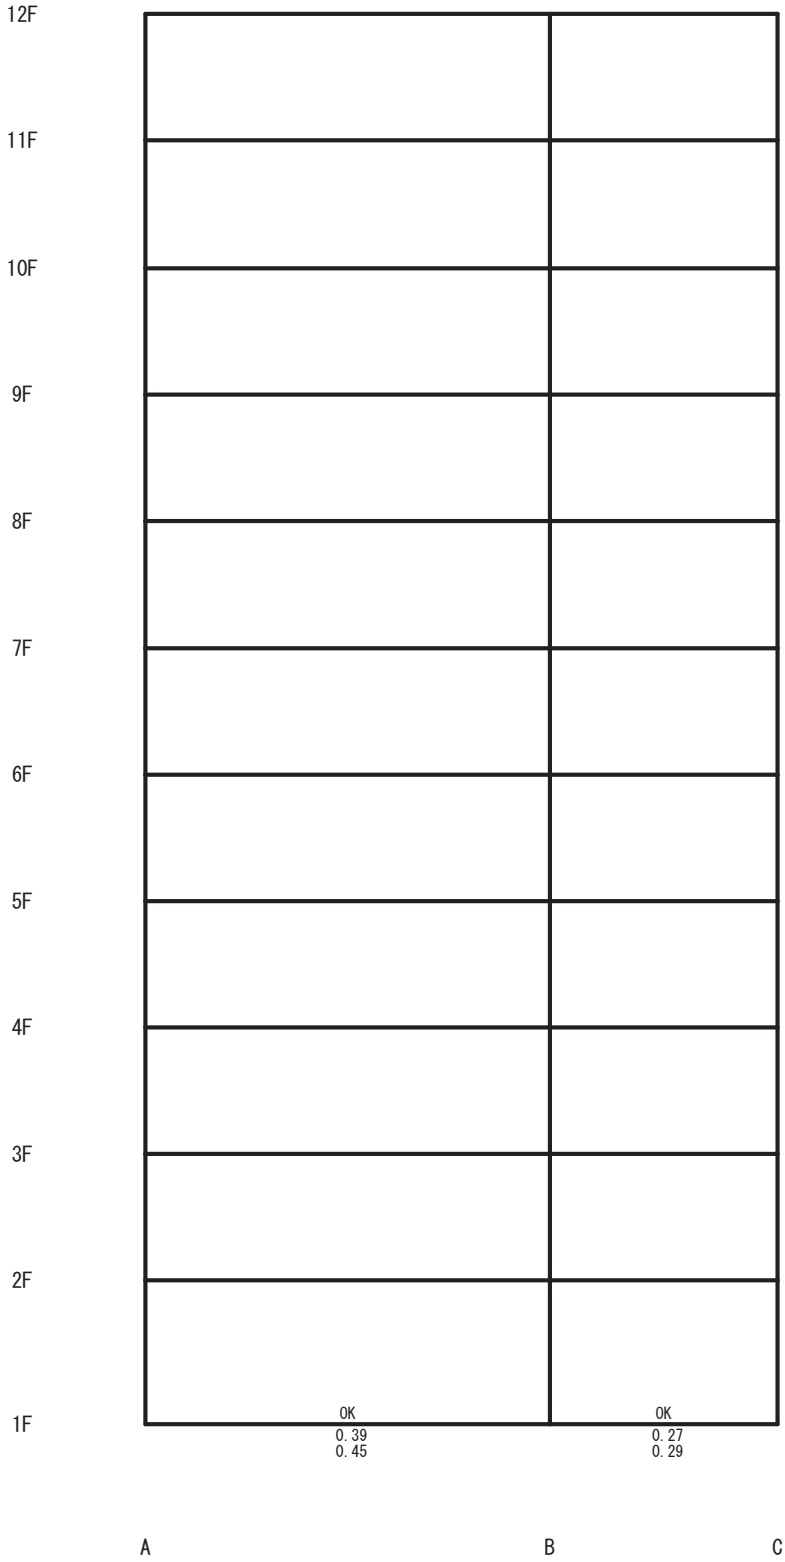

5 フレーム (S=1/239)

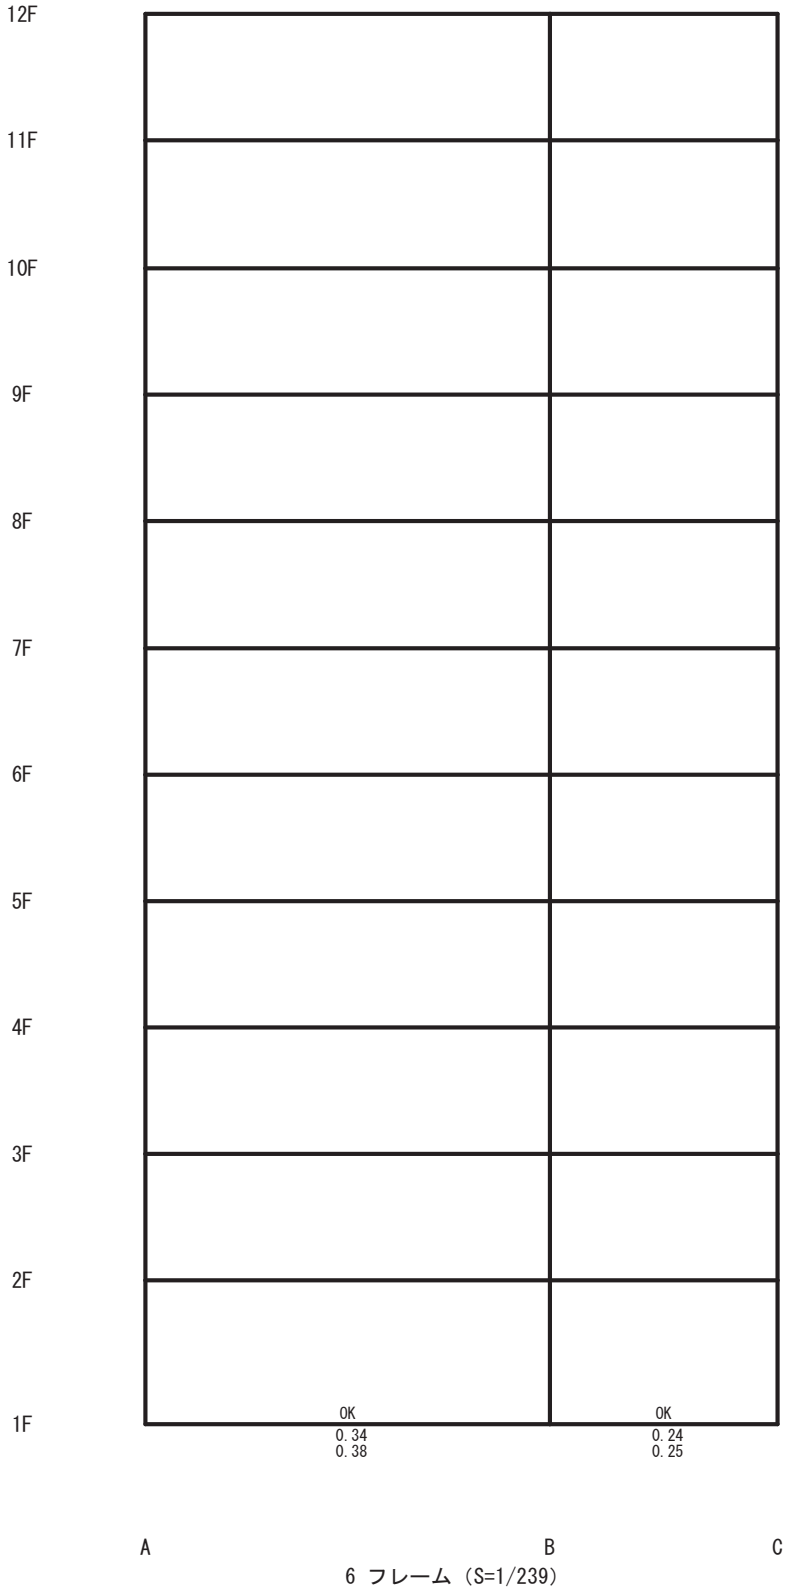

6 フレーム（S=1/239）

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）

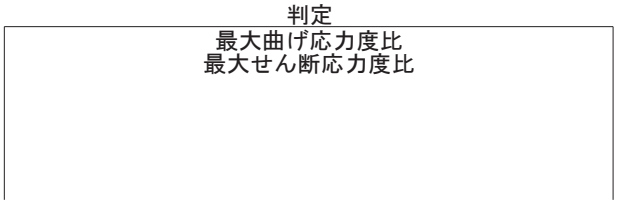
判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

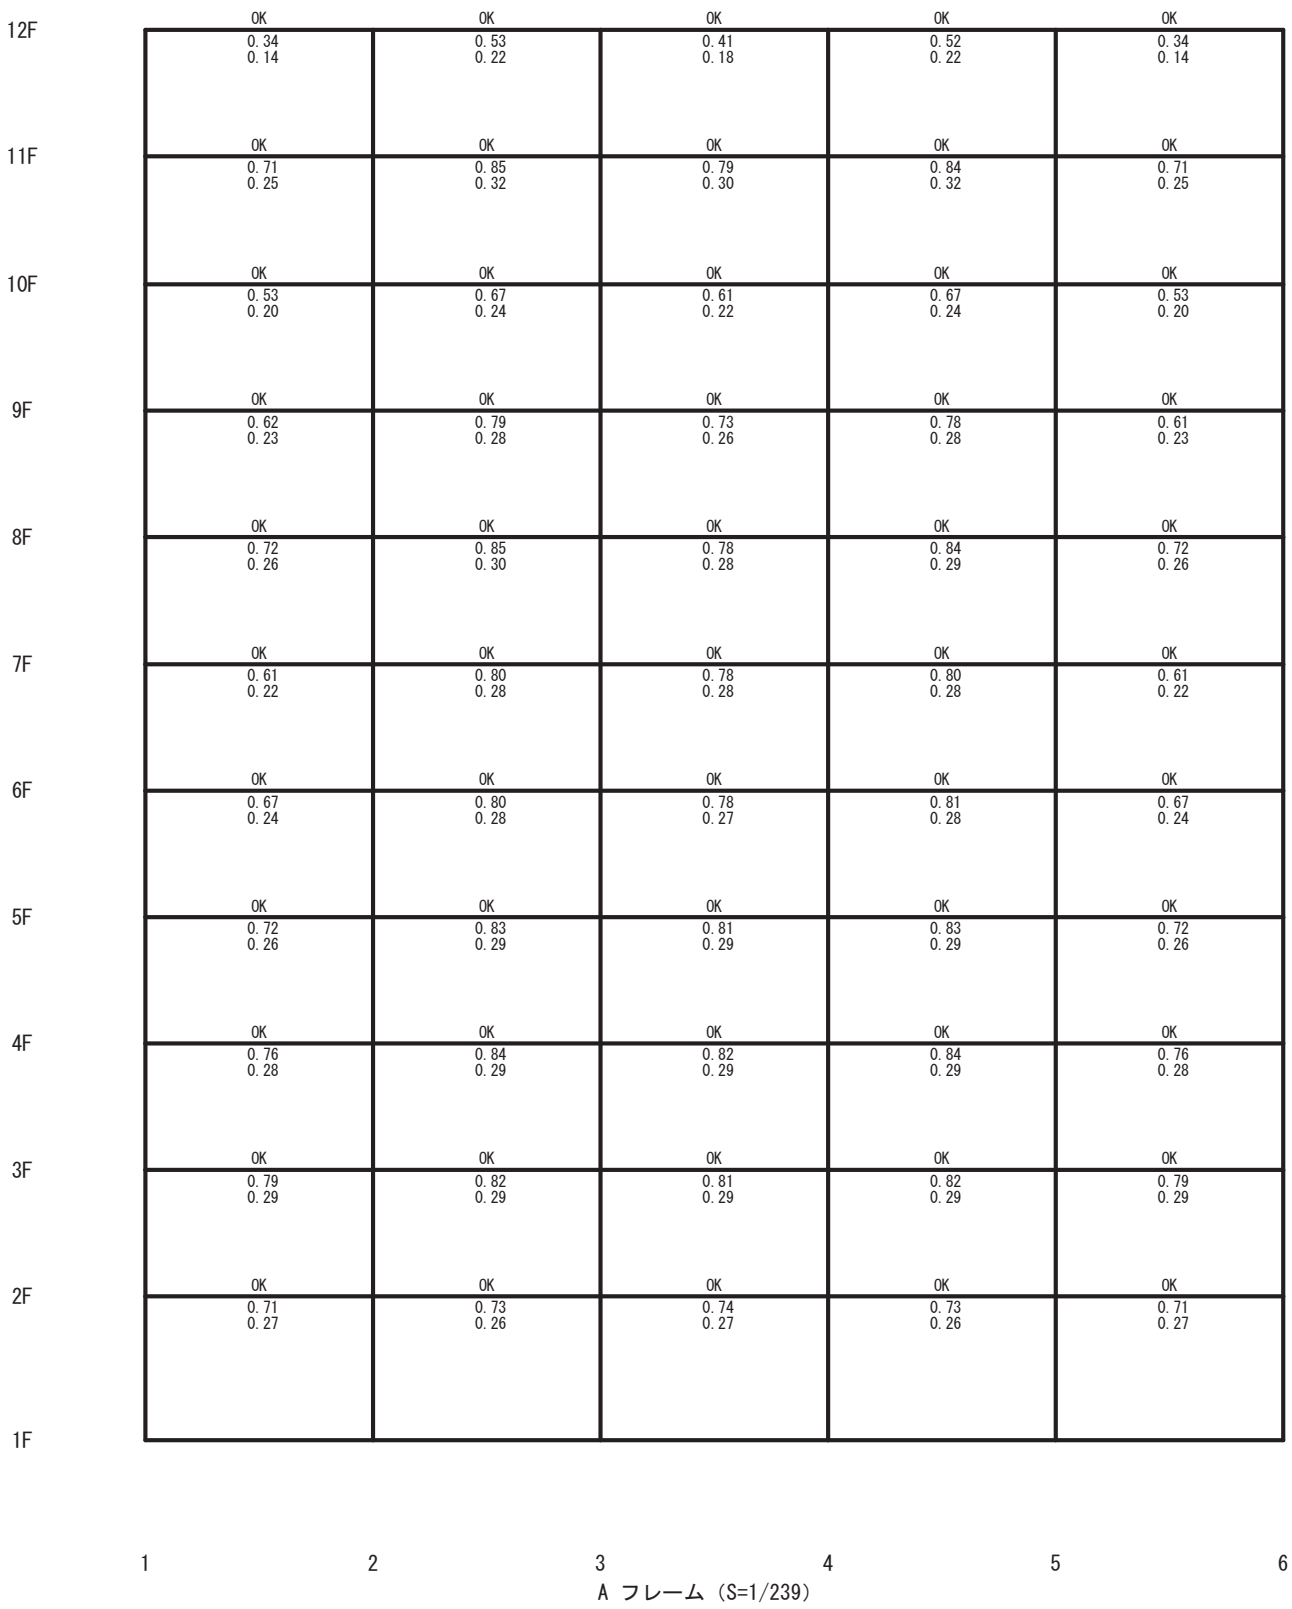
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.34
0.14
0.53
0.22
0.41
0.18
0.52
0.22
0.71
0.25
0.85
0.32
0.79
0.30
0.84
0.32
0.53
0.20
0.67
0.24
0.61
0.22
0.67
0.24
0.62
0.23
0.79
0.28
0.73
0.26
0.78
0.28
0.72
0.26
0.85
0.30
0.78
0.28
0.84
0.29
0.61
0.22
0.80
0.28
0.78
0.28
0.80
0.28
0.67
0.24
0.80
0.28
0.78
0.27
0.81
0.28
0.72
0.26
0.83
0.29
0.81
0.29
0.83
0.29
0.76
0.28
0.84
0.29
0.82
0.29
0.84
0.29
0.79
0.29
0.82
0.29
0.81
0.29
0.82
0.29
0.71
0.27
0.73
0.26
0.74
0.27
0.73
0.26
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/239)

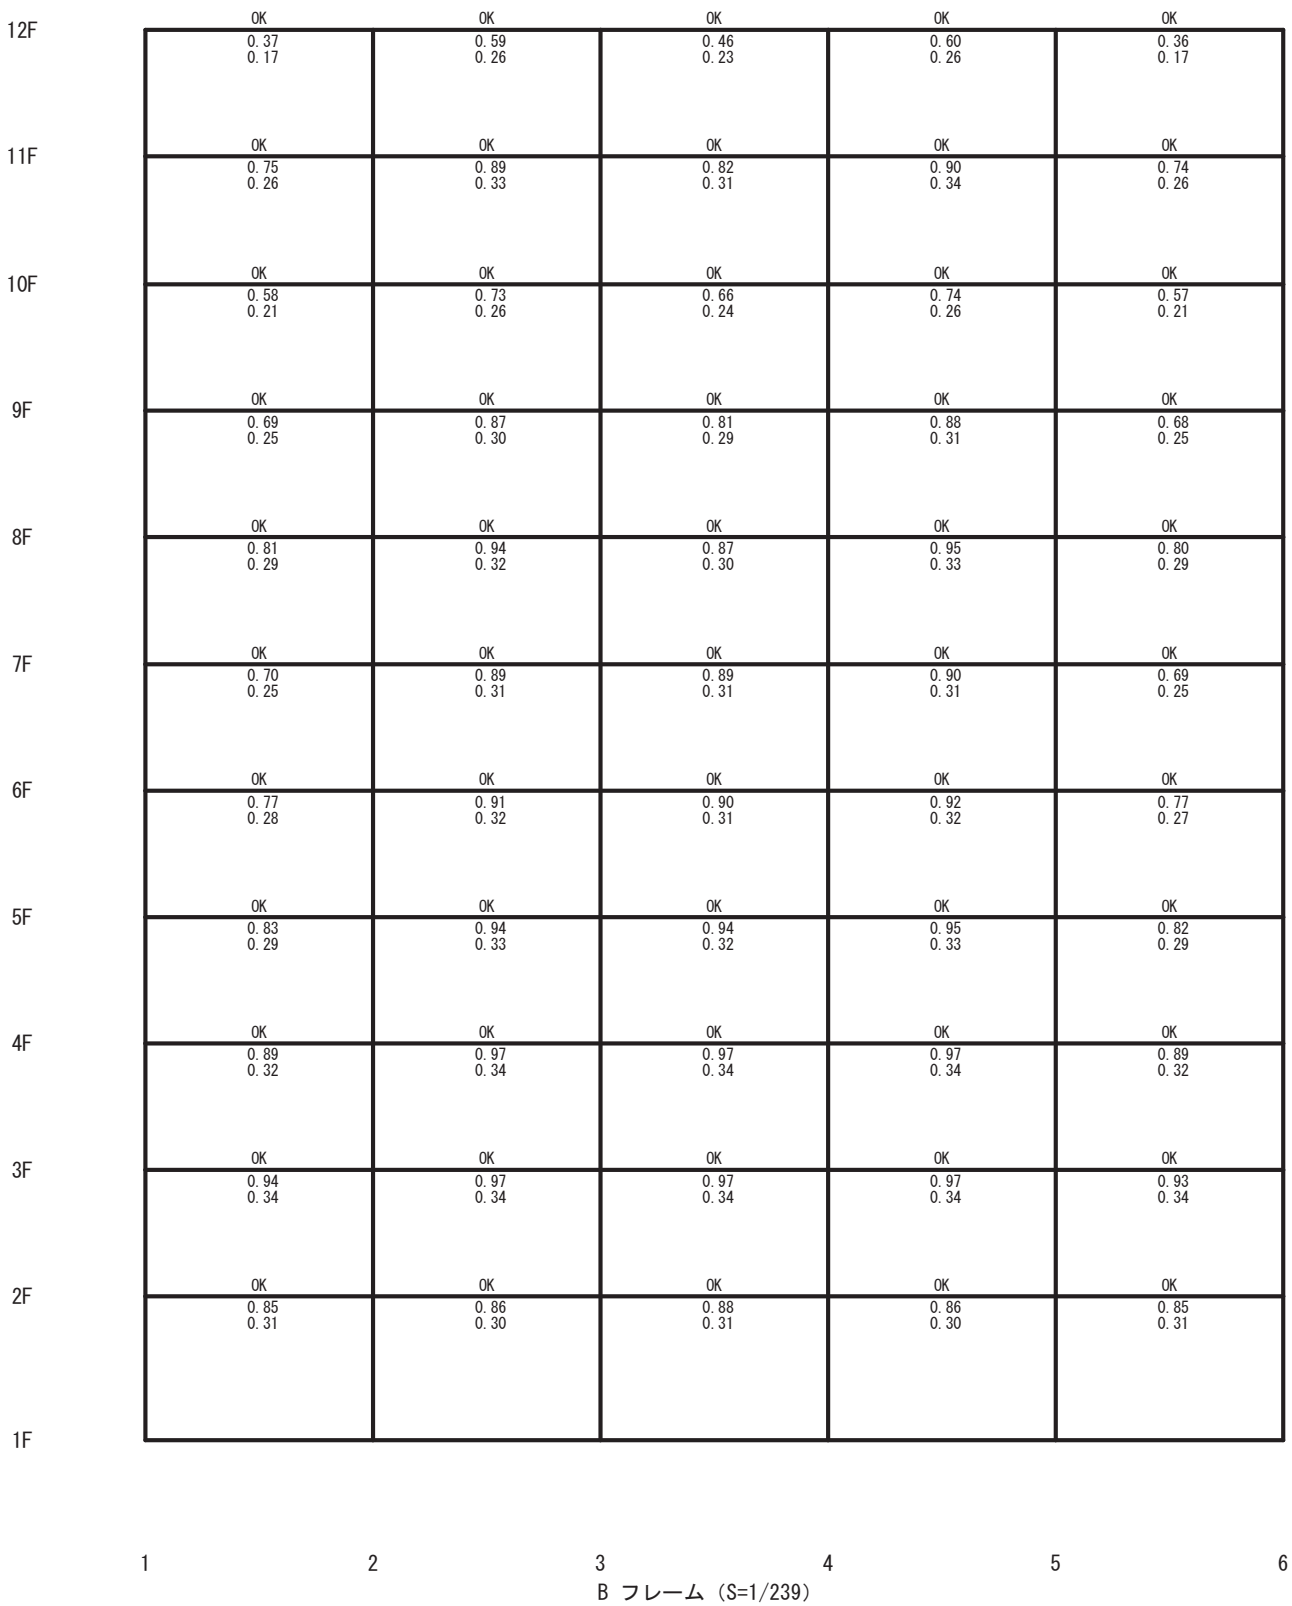
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.37
0.17
0.59
0.26
0.46
0.23
0.60
0.26
0.36
0.17
0.75
0.26
0.89
0.33
0.82
0.31
0.90
0.34
0.74
0.26
0.58
0.21
0.73
0.26
0.66
0.24
0.74
0.26
0.57
0.21
0.69
0.25
0.87
0.30
0.81
0.29
0.88
0.31
0.68
0.25
0.81
0.29
0.94
0.32
0.87
0.30
0.95
0.33
0.80
0.29
0.70
0.25
0.89
0.31
0.89
0.31
0.90
0.31
0.69
0.25
0.77
0.28
0.91
0.32
0.90
0.31
0.92
0.32
0.77
0.27
0.83
0.29
0.94
0.33
0.94
0.32
0.95
0.33
0.82
0.29
0.89
0.32
0.97
0.34
0.97
0.34
0.97
0.34
0.89
0.32
0.94
0.34
0.97
0.34
0.97
0.34
0.97
0.34
0.93
0.34
0.85
0.31
0.86
0.30
0.88
0.31
0.86
0.30
0.85
0.31
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

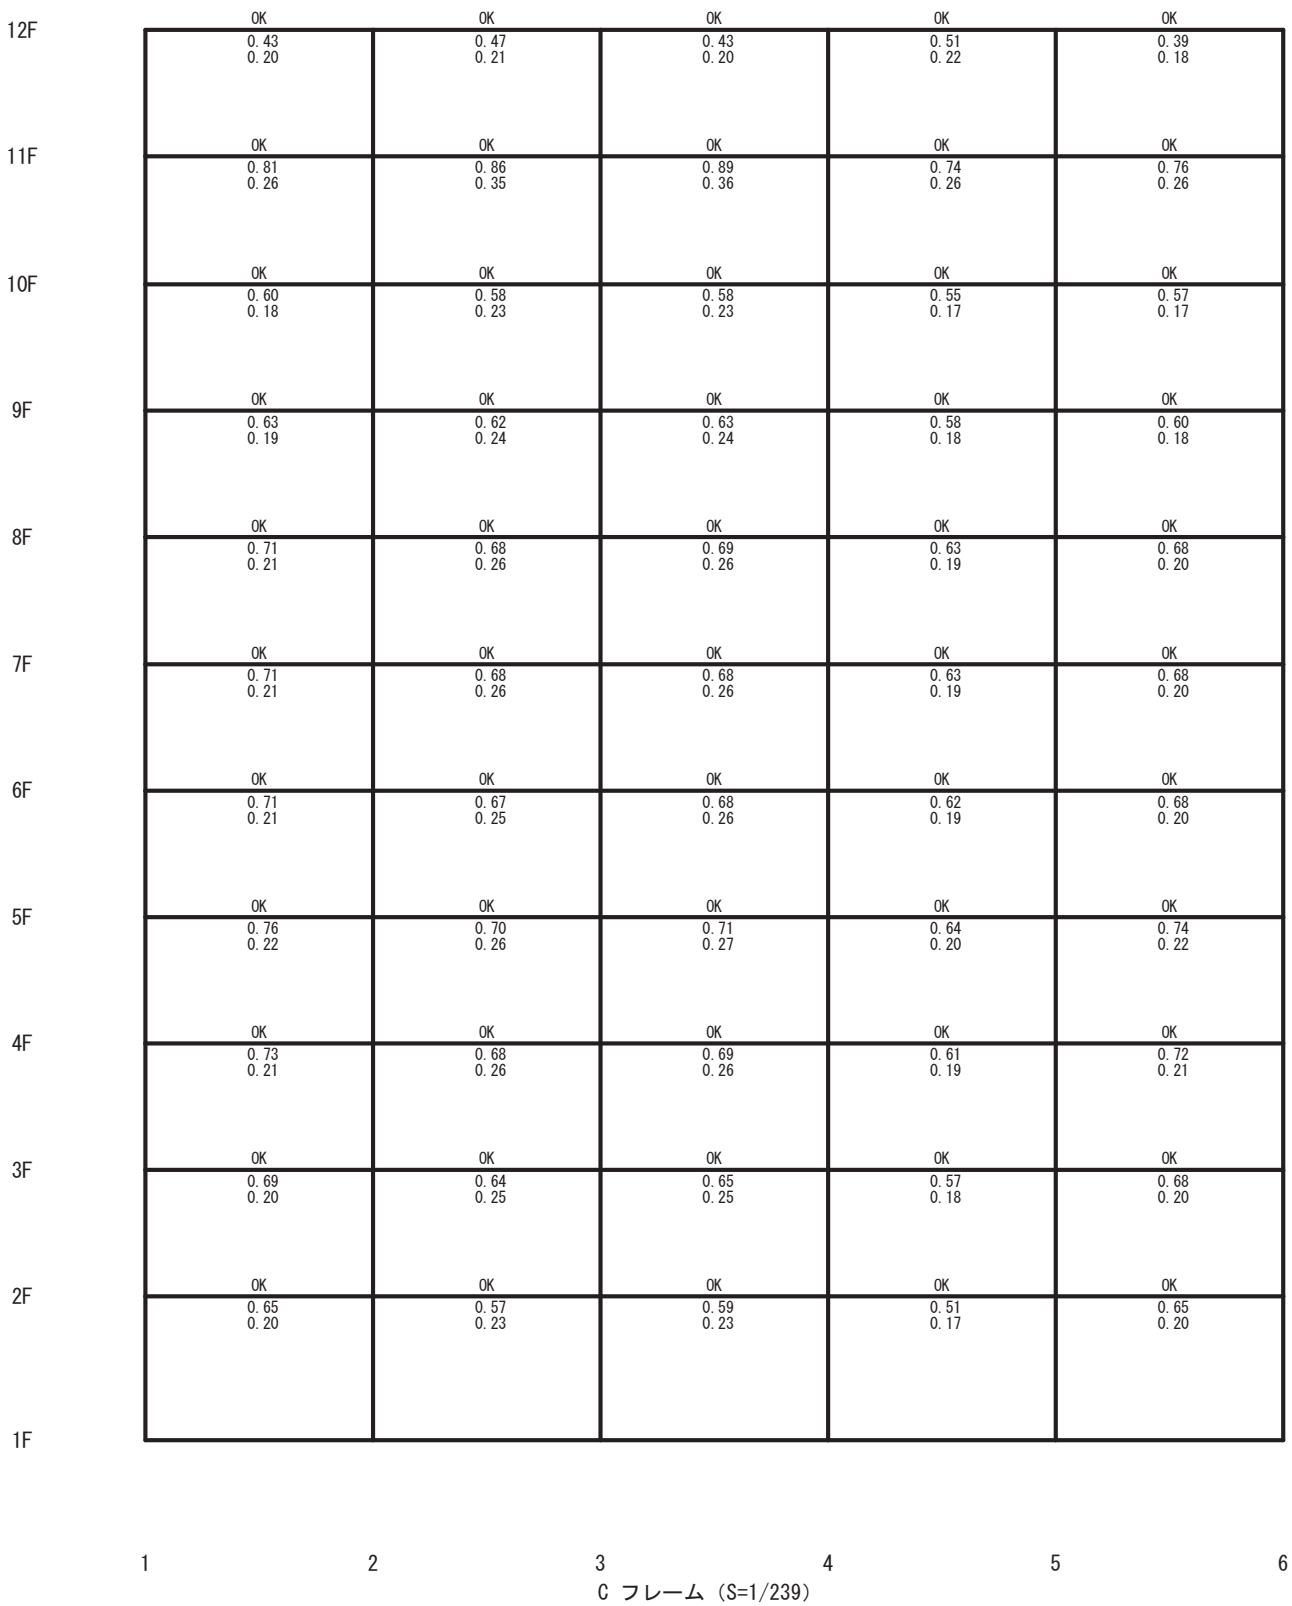
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.43
0.20
0.47
0.21
0.43
0.20
0.51
0.22
0.39
0.18
0.81
0.26
0.86
0.35
0.89
0.36
0.74
0.26
0.76
0.26
0.60
0.18
0.58
0.23
0.58
0.23
0.55
0.17
0.57
0.17
0.63
0.19
0.62
0.24
0.63
0.24
0.58
0.18
0.60
0.18
0.71
0.21
0.68
0.26
0.69
0.26
0.63
0.19
0.68
0.20
0.71
0.21
0.68
0.26
0.68
0.26
0.63
0.19
0.68
0.20
0.71
0.21
0.67
0.25
0.68
0.26
0.62
0.19
0.68
0.20
0.76
0.22
0.70
0.26
0.71
0.27
0.64
0.20
0.74
0.22
0.73
0.21
0.68
0.26
0.69
0.26
0.61
0.19
0.72
0.21
0.69
0.20
0.64
0.25
0.65
0.25
0.57
0.18
0.68
0.20
0.65
0.20
0.57
0.23
0.59
0.23
0.51
0.17
0.65
0.20
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

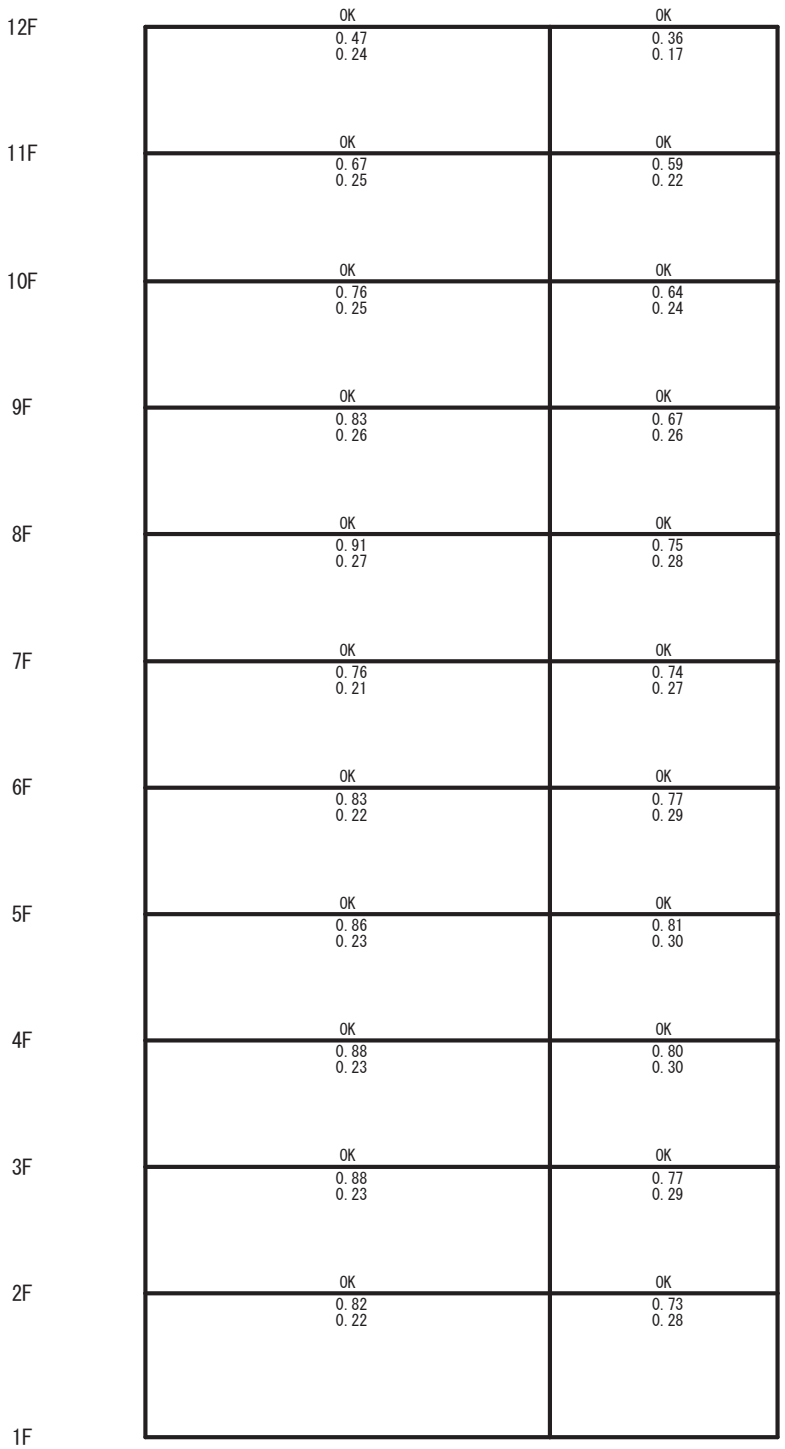
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.47
0.24
0.36
0.17
0.67
0.25
0.59
0.22
0.76
0.25
0.64
0.24
0.83
0.26
0.67
0.26
0.91
0.27
0.75
0.28
0.76
0.21
0.74
0.27
0.83
0.22
0.77
0.29
0.86
0.23
0.81
0.30
0.88
0.23
0.80
0.30
0.88
0.23
0.77
0.29
0.82
0.22
0.73
0.28
A
B
C

1 フレーム (S=1/239)

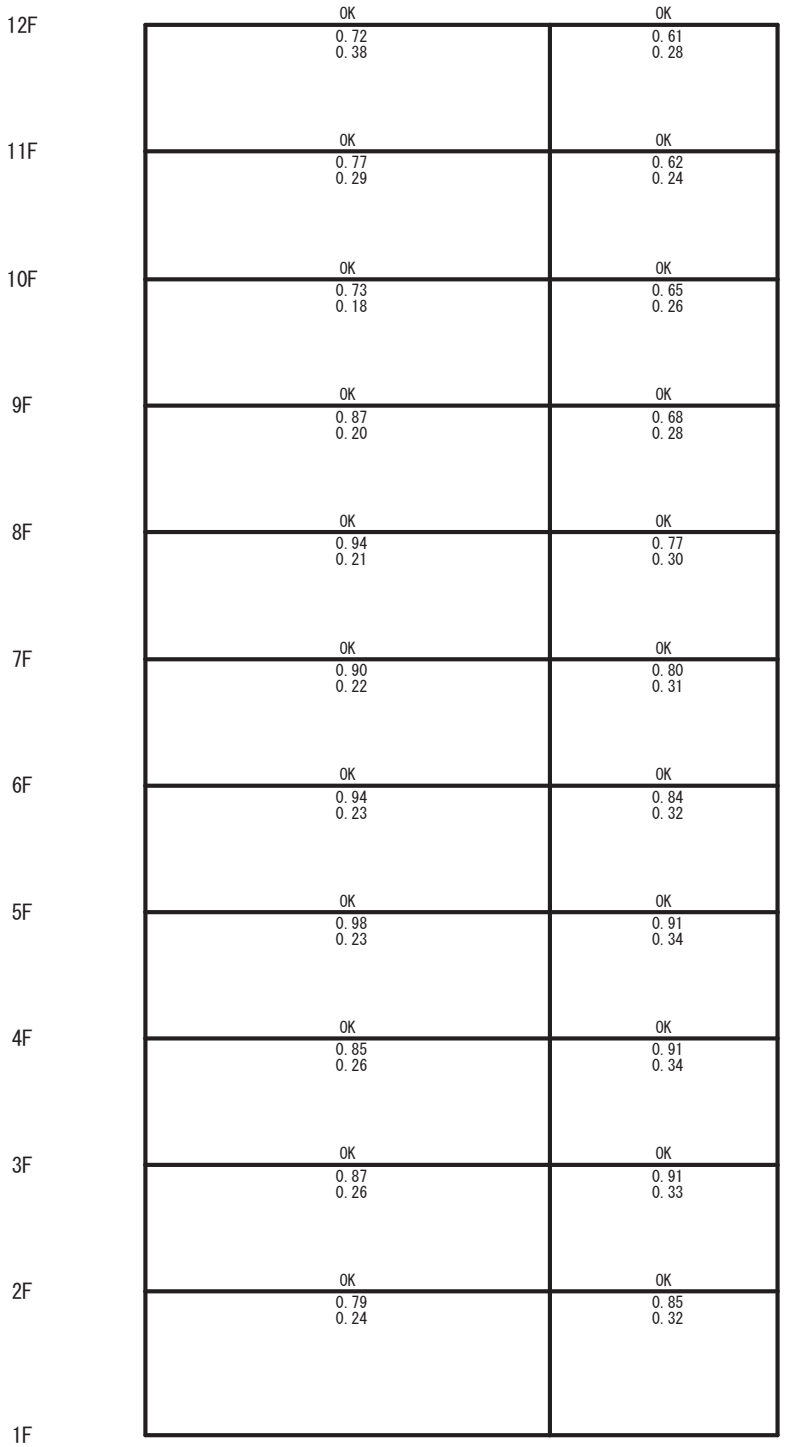
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.72
0.38
0.61
0.28
0.77
0.29
0.62
0.24
0.73
0.18
0.65
0.26
0.87
0.20
0.68
0.28
0.94
0.21
0.77
0.30
0.90
0.22
0.80
0.31
0.94
0.23
0.84
0.32
0.98
0.23
0.91
0.34
0.85
0.26
0.91
0.34
0.87
0.26
0.91
0.33
0.79
0.24
0.85
0.32
A
B
C

2 フレーム (S=1/239)

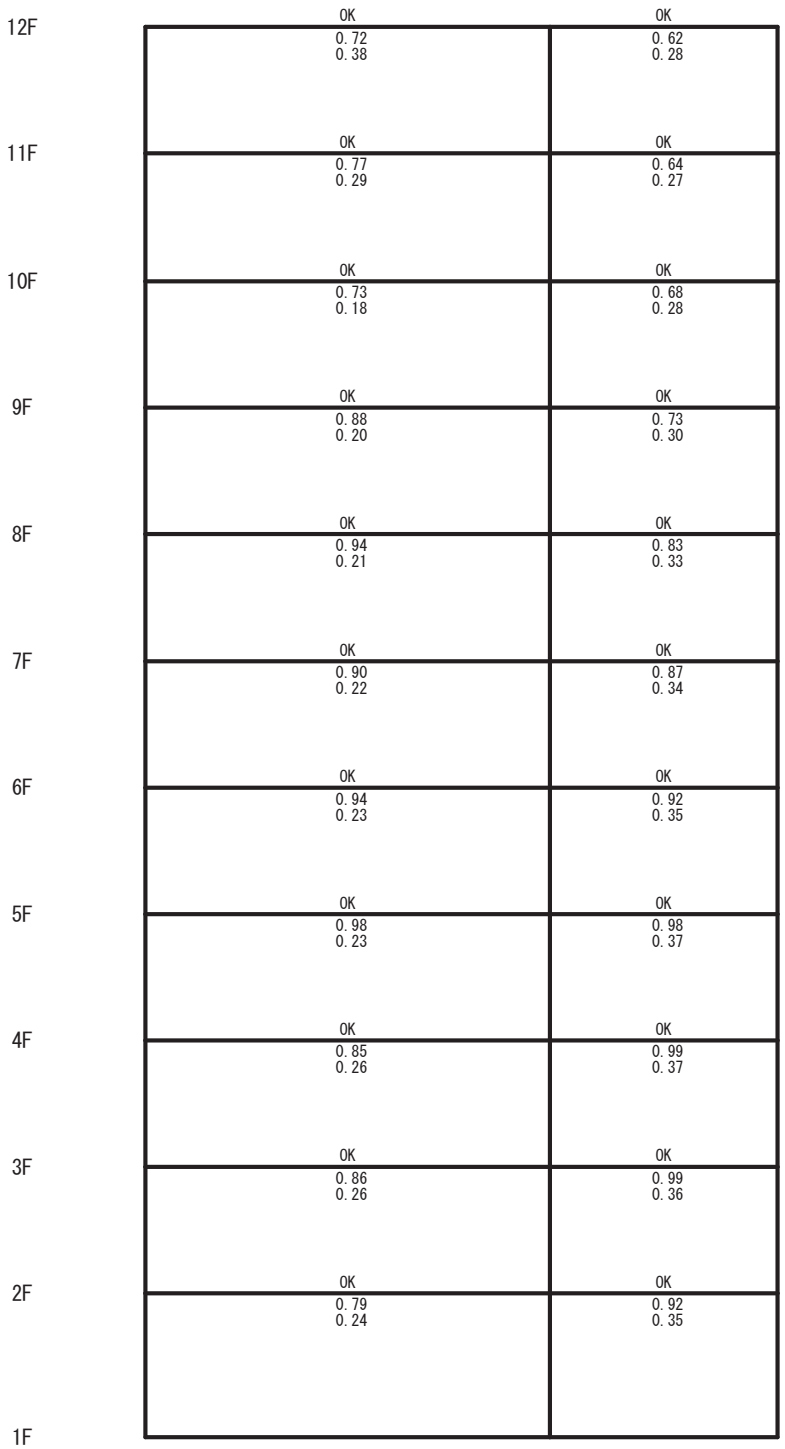
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.72
0.38
0.62
0.28
0.77
0.29
0.64
0.27
0.73
0.18
0.68
0.28
0.88
0.20
0.73
0.30
0.94
0.21
0.83
0.33
0.90
0.22
0.87
0.34
0.94
0.23
0.92
0.35
0.98
0.23
0.98
0.37
0.85
0.26
0.99
0.37
0.86
0.26
0.99
0.36
0.79
0.24
0.92
0.35
A
B
C

3 フレーム (S=1/239)

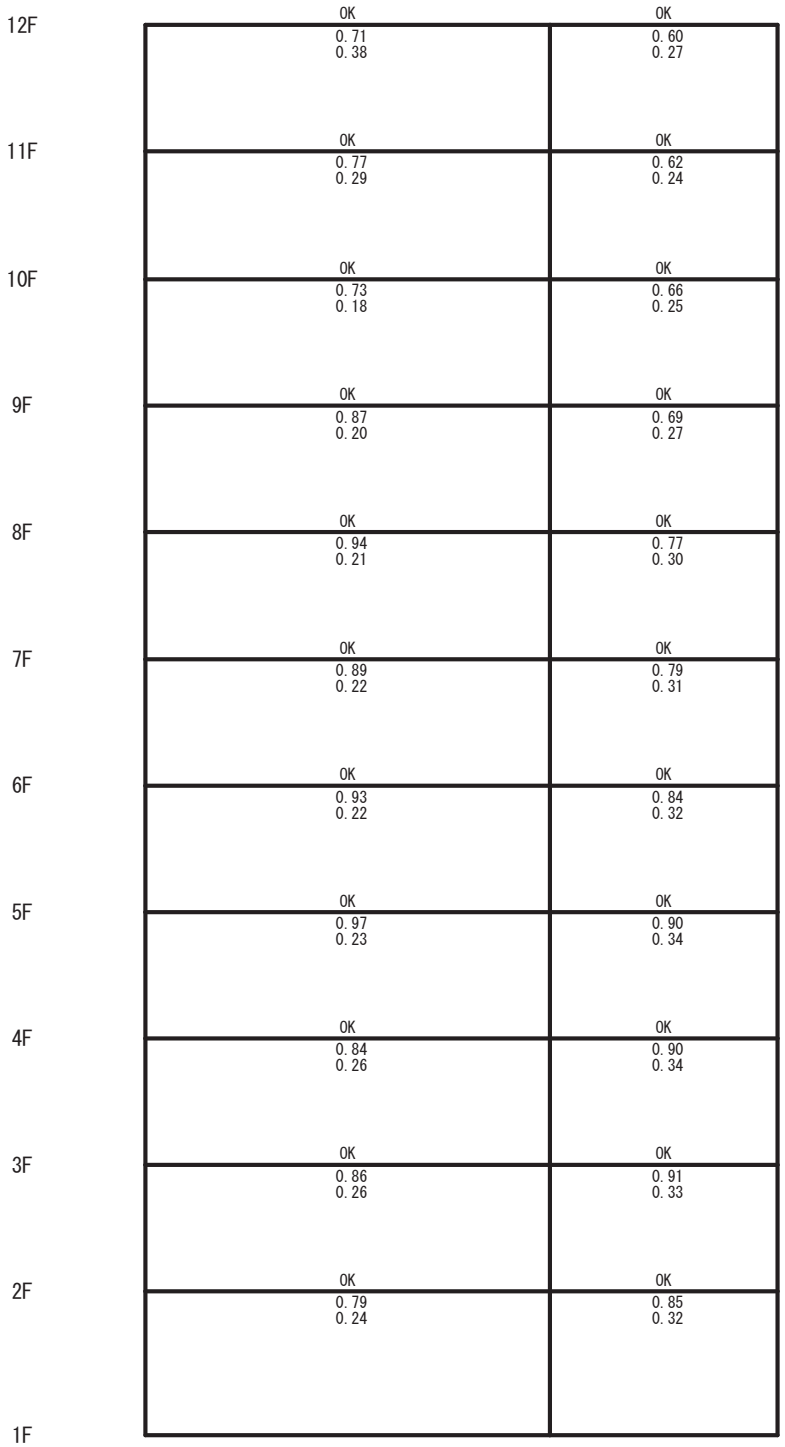
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.71
0.38
0.60
0.27
0.77
0.29
0.62
0.24
0.73
0.18
0.66
0.25
0.87
0.20
0.69
0.27
0.94
0.21
0.77
0.30
0.89
0.22
0.79
0.31
0.93
0.22
0.84
0.32
0.97
0.23
0.90
0.34
0.84
0.26
0.90
0.34
0.86
0.26
0.91
0.33
0.79
0.24
0.85
0.32
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

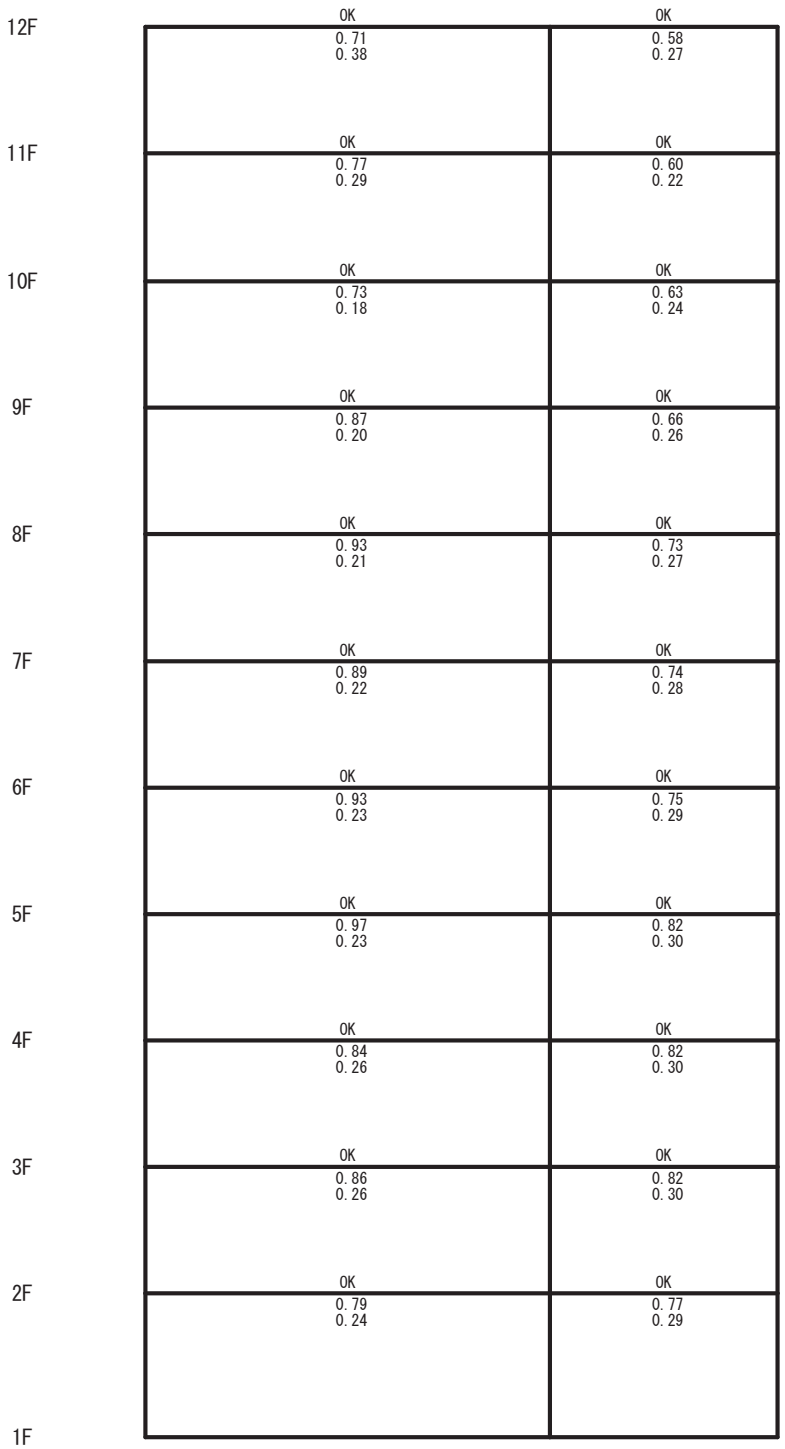
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.71
0.38
0.58
0.27
0.77
0.29
0.60
0.22
0.73
0.18
0.63
0.24
0.87
0.20
0.66
0.26
0.93
0.21
0.73
0.27
0.89
0.22
0.74
0.28
0.93
0.23
0.75
0.29
0.97
0.23
0.82
0.30
0.84
0.26
0.82
0.30
0.86
0.26
0.82
0.30
0.79
0.24
0.77
0.29
A
B
C

5 フレーム (S=1/239)

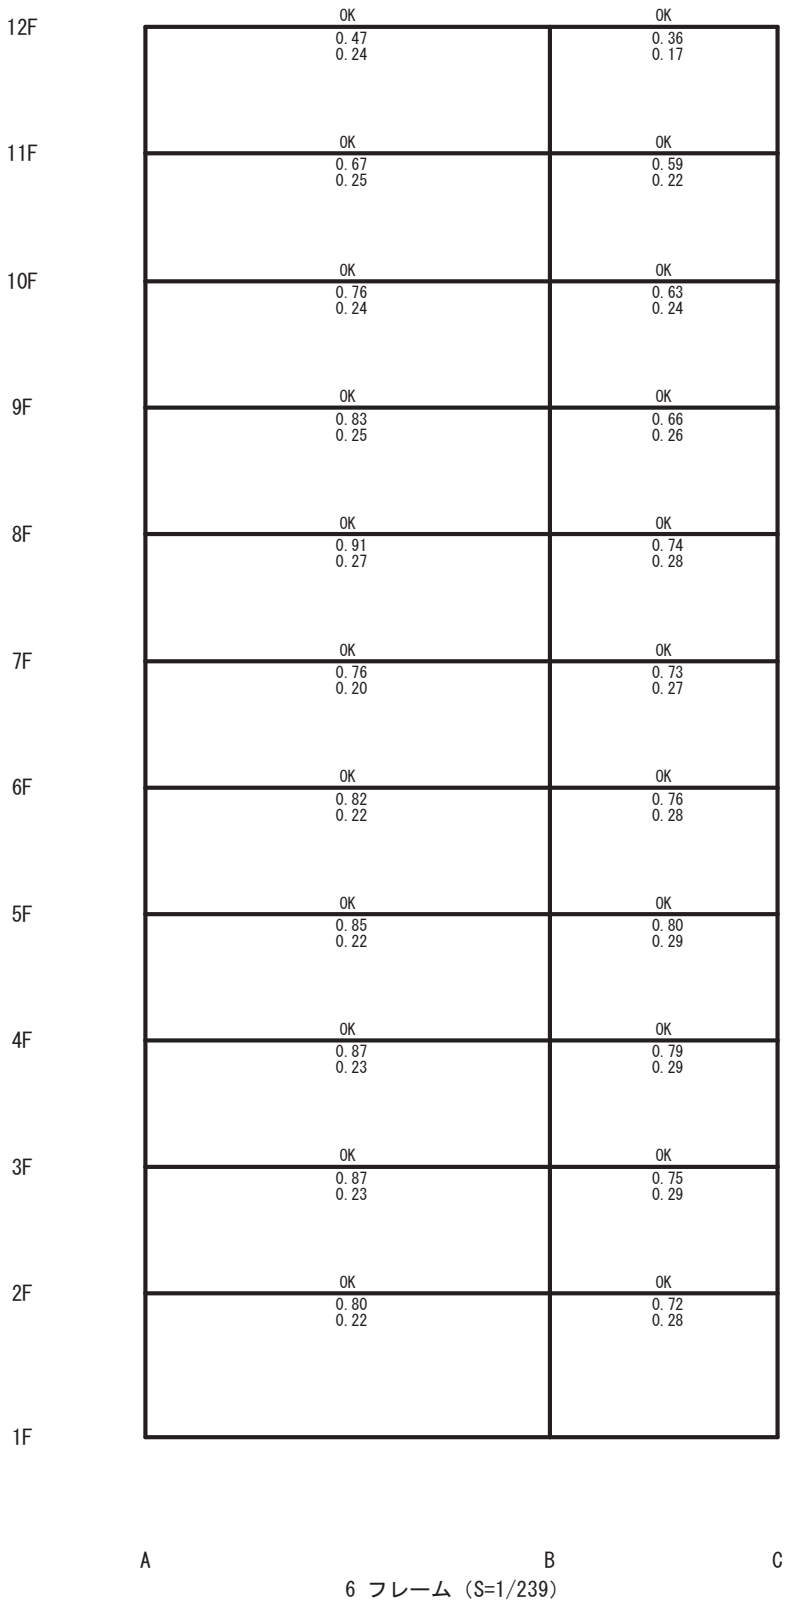

6 フレーム (S=1/239)

A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

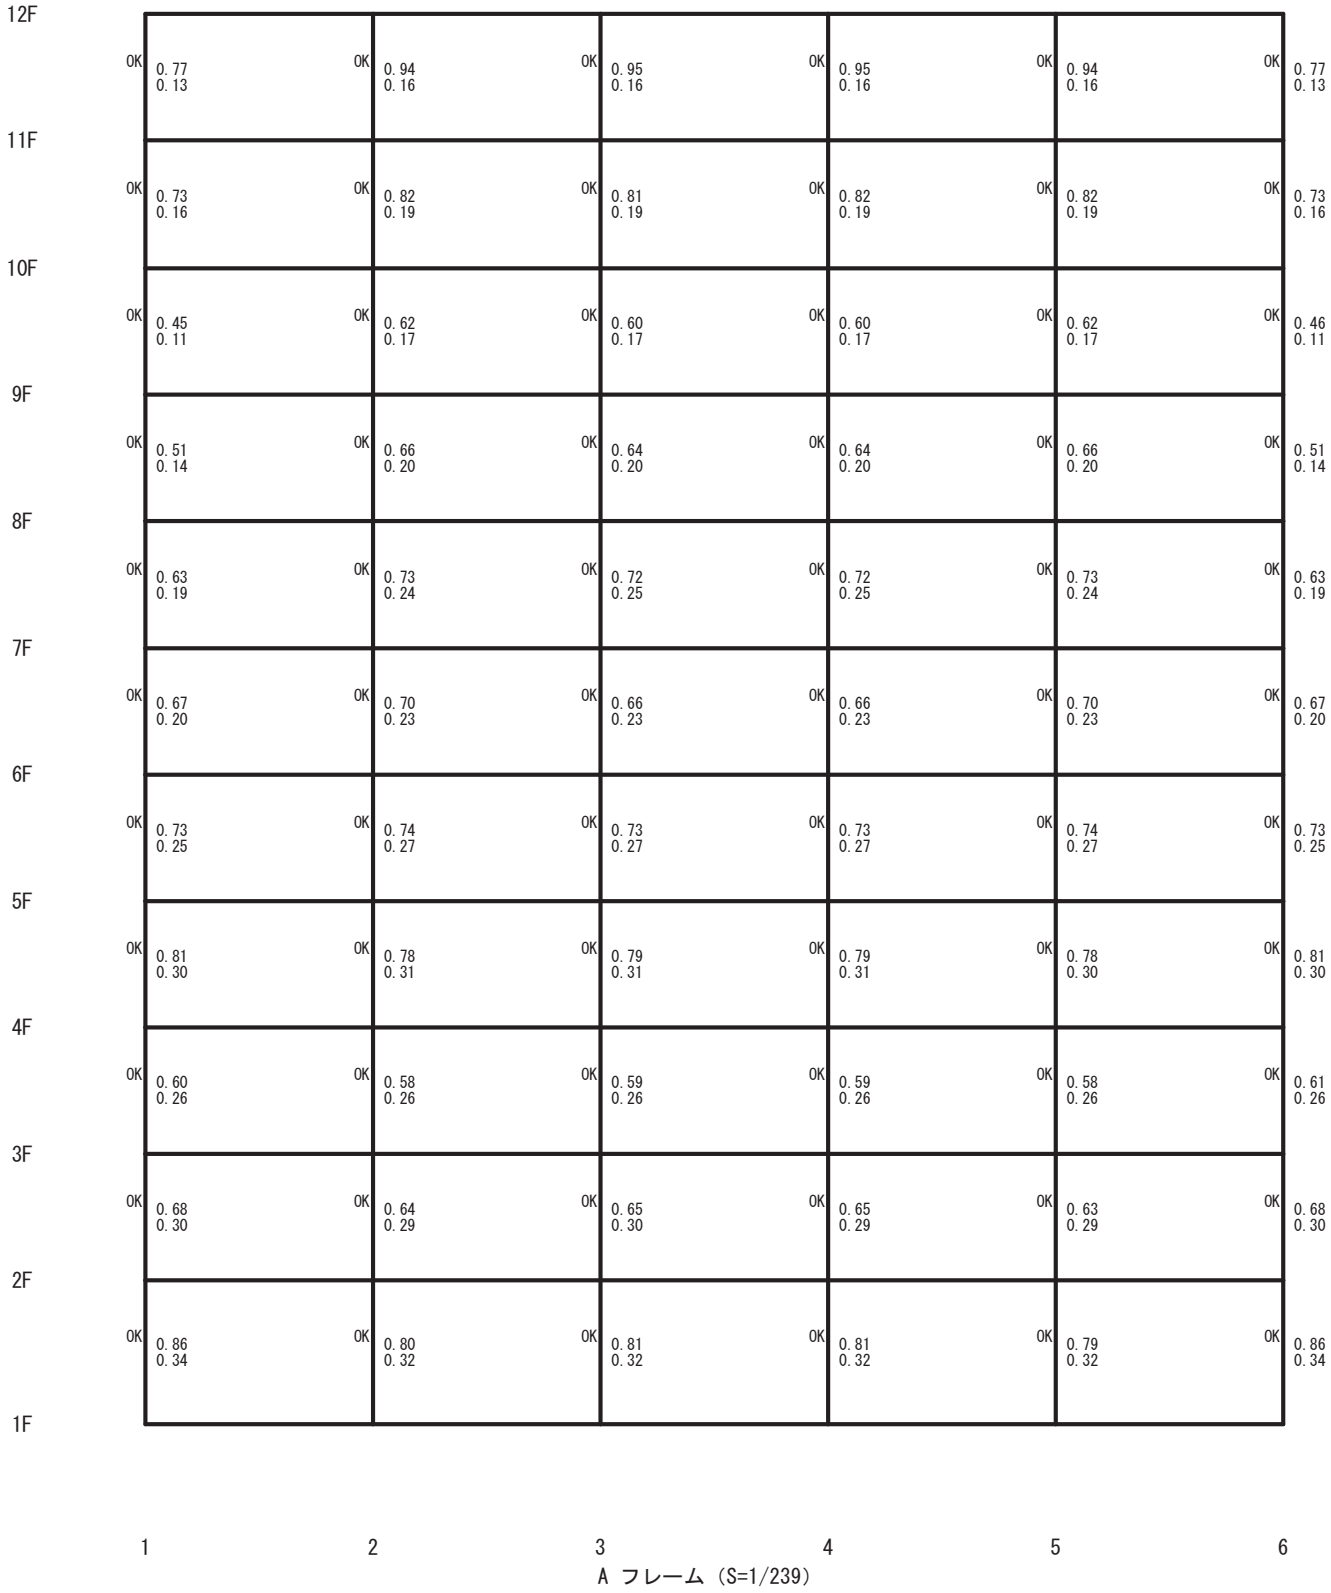
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.77 0.13 OK
OK 0.94 0.16 OK
OK 0.95 0.16 OK
OK 0.95 0.16 OK
OK 0.94 0.16 OK
OK 0.77 0.13
OK 0.73 0.16 OK
OK 0.82 0.19 OK
OK 0.81 0.19 OK
OK 0.82 0.19 OK
OK 0.82 0.19 OK
OK 0.73 0.16
OK 0.45 0.11 OK
OK 0.62 0.17 OK
OK 0.60 0.17 OK
OK 0.60 0.17 OK
OK 0.62 0.17 OK
OK 0.46 0.11
OK 0.51 0.14 OK
OK 0.66 0.20 OK
OK 0.64 0.20 OK
OK 0.64 0.20 OK
OK 0.66 0.20 OK
OK 0.51 0.14
OK 0.63 0.19 OK
OK 0.73 0.24 OK
OK 0.72 0.25 OK
OK 0.72 0.25 OK
OK 0.73 0.24 OK
OK 0.63 0.19
OK 0.67 0.20 OK
OK 0.70 0.23 OK
OK 0.66 0.23 OK
OK 0.66 0.23 OK
OK 0.70 0.23 OK
OK 0.67 0.20
OK 0.73 0.25 OK
OK 0.74 0.27 OK
OK 0.73 0.27 OK
OK 0.73 0.27 OK
OK 0.74 0.27 OK
OK 0.73 0.25
OK 0.81 0.30 OK
OK 0.78 0.31 OK
OK 0.79 0.31 OK
OK 0.79 0.31 OK
OK 0.78 0.30 OK
OK 0.81 0.30
OK 0.60 0.26 OK
OK 0.58 0.26 OK
OK 0.59 0.26 OK
OK 0.59 0.26 OK
OK 0.58 0.26 OK
OK 0.61 0.26
OK 0.68 0.30 OK
OK 0.64 0.29 OK
OK 0.65 0.30 OK
OK 0.65 0.29 OK
OK 0.63 0.29 OK
OK 0.68 0.30
OK 0.86 0.34 OK
OK 0.80 0.32 OK
OK 0.81 0.32 OK
OK 0.81 0.32 OK
OK 0.79 0.32 OK
OK 0.86 0.34
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

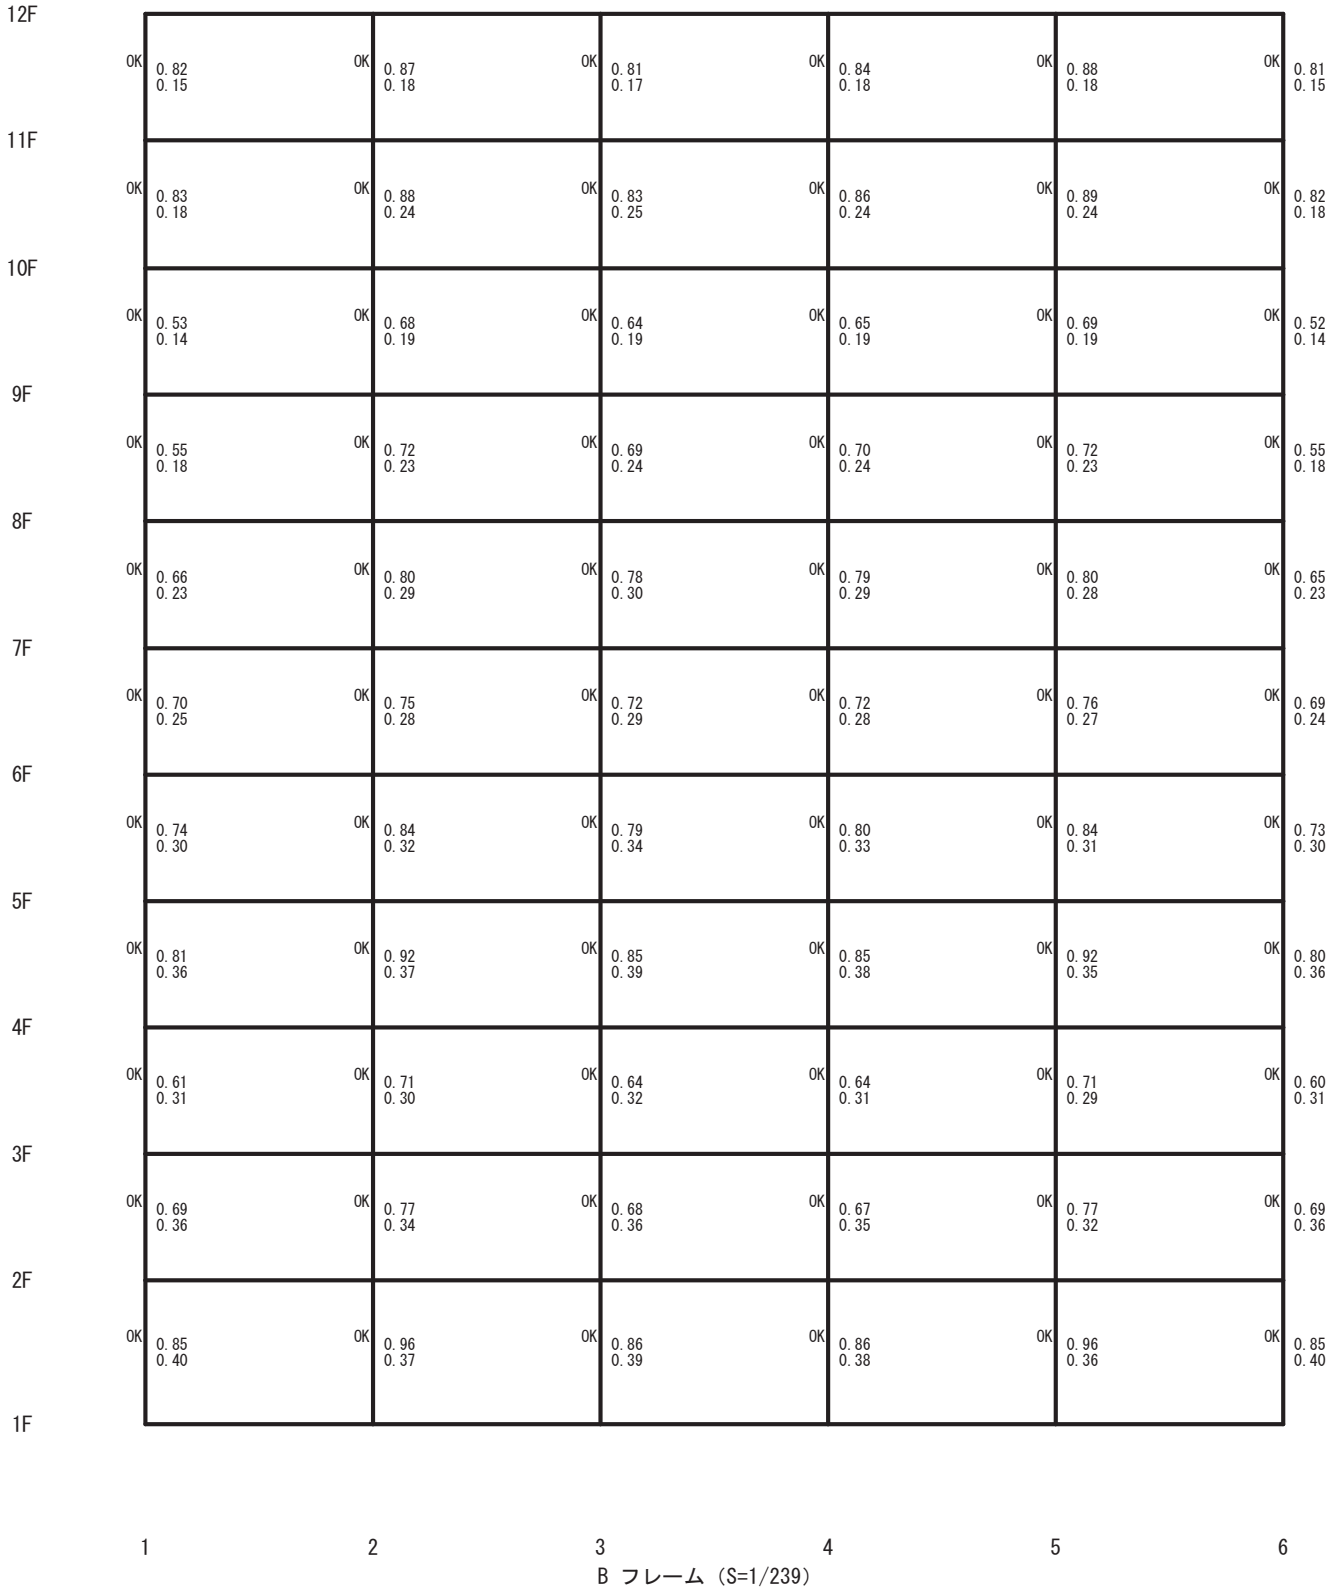
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.82 0.15 OK
OK 0.87 0.18 OK
OK 0.81 0.17 OK
OK 0.84 0.18 OK
OK 0.88 0.18 OK
0.81 0.15
OK 0.83 0.18 OK
OK 0.88 0.24 OK
OK 0.83 0.25 OK
OK 0.86 0.24 OK
OK 0.89 0.24 OK
0.82 0.18
OK 0.53 0.14 OK
OK 0.68 0.19 OK
OK 0.64 0.19 OK
OK 0.65 0.19 OK
OK 0.69 0.19 OK
0.52 0.14
OK 0.55 0.18 OK
OK 0.72 0.23 OK
OK 0.69 0.24 OK
OK 0.70 0.24 OK
OK 0.72 0.23 OK
0.55 0.18
OK 0.66 0.23 OK
OK 0.80 0.29 OK
OK 0.78 0.30 OK
OK 0.79 0.29 OK
OK 0.80 0.28 OK
0.65 0.23
OK 0.70 0.25 OK
OK 0.75 0.28 OK
OK 0.72 0.29 OK
OK 0.72 0.28 OK
OK 0.76 0.27 OK
0.69 0.24
OK 0.74 0.30 OK
OK 0.84 0.32 OK
OK 0.79 0.34 OK
OK 0.80 0.33 OK
OK 0.84 0.31 OK
0.73 0.30
OK 0.81 0.36 OK
OK 0.92 0.37 OK
OK 0.85 0.39 OK
OK 0.85 0.38 OK
OK 0.92 0.35 OK
0.80 0.36
OK 0.61 0.31 OK
OK 0.71 0.30 OK
OK 0.64 0.32 OK
OK 0.64 0.31 OK
OK 0.71 0.29 OK
0.60 0.31
OK 0.69 0.36 OK
OK 0.77 0.34 OK
OK 0.68 0.36 OK
OK 0.67 0.35 OK
OK 0.77 0.32 OK
0.69 0.36
OK 0.85 0.40 OK
OK 0.96 0.37 OK
OK 0.86 0.39 OK
OK 0.86 0.38 OK
OK 0.96 0.36 OK
0.85 0.40
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

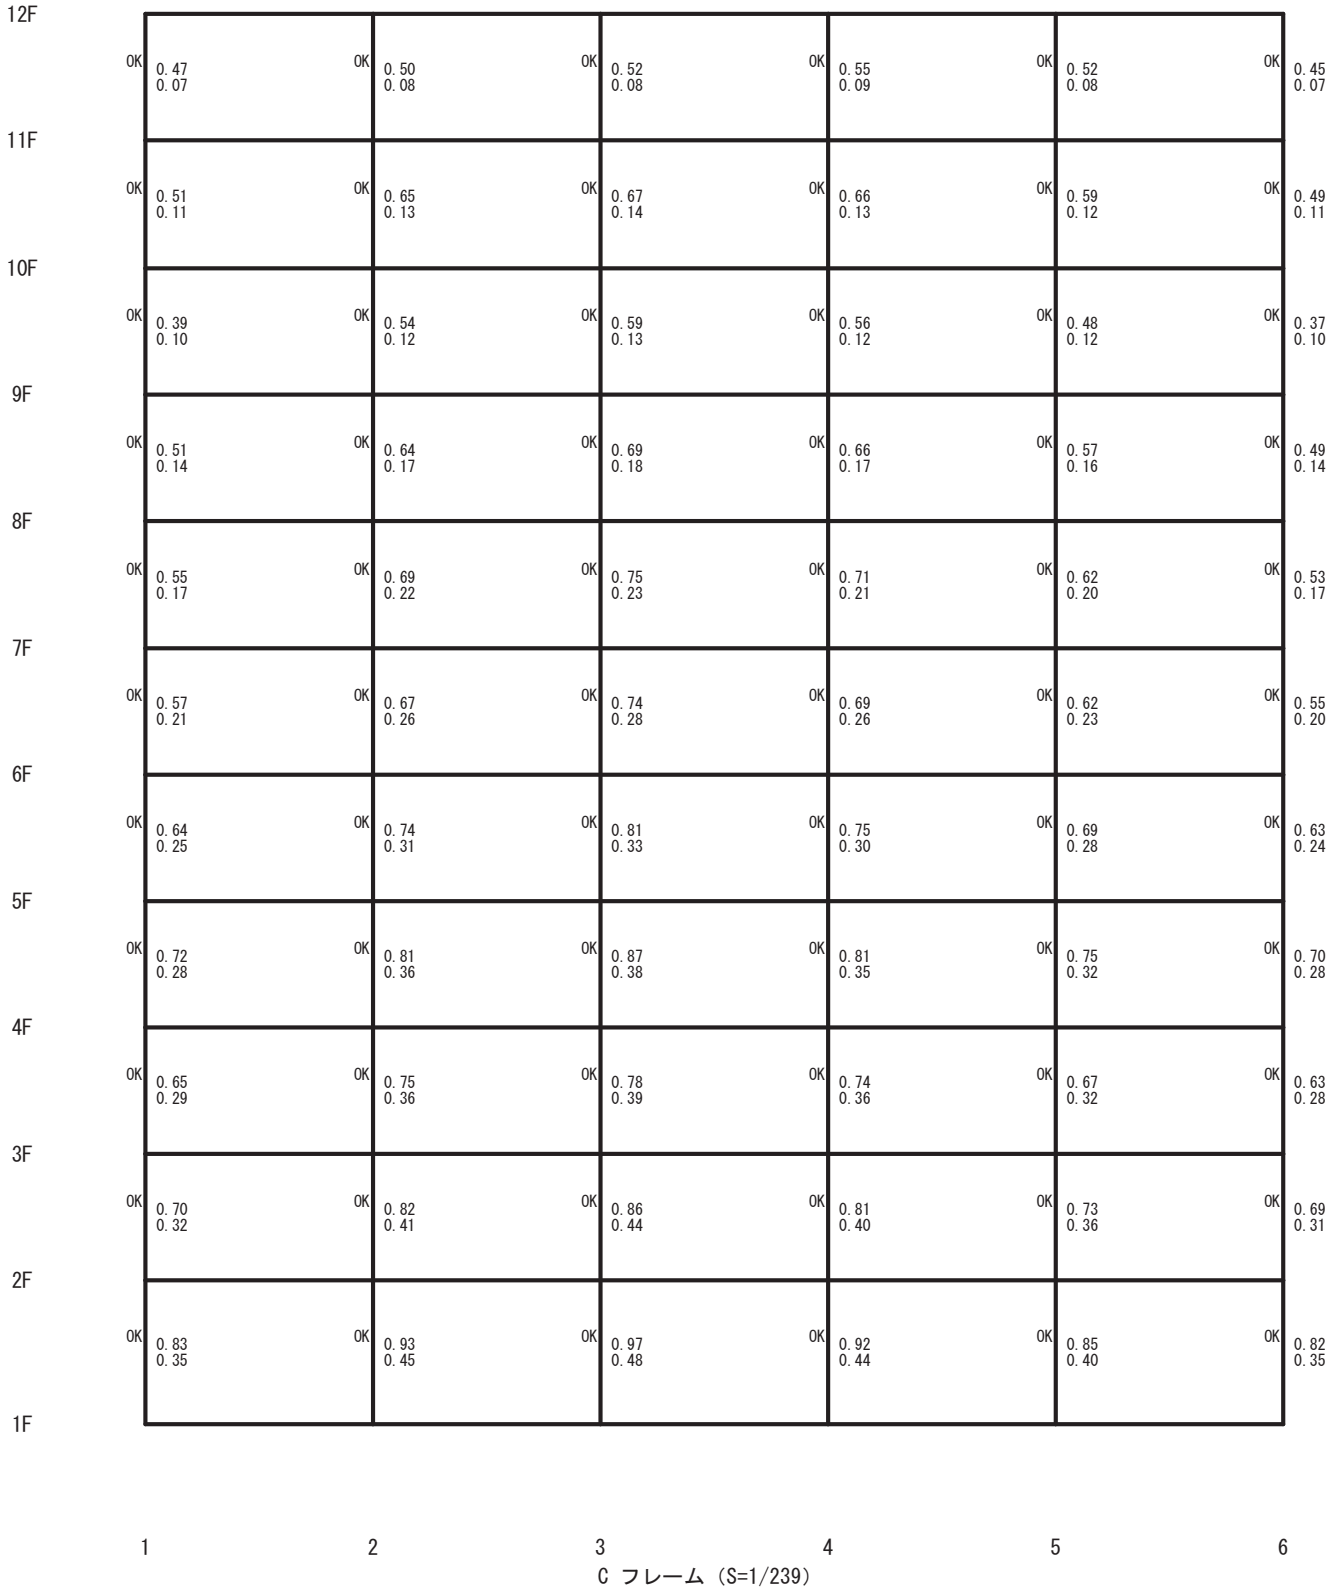
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.47 0.07 OK
OK 0.50 0.08 OK
OK 0.52 0.08 OK
OK 0.55 0.09 OK
OK 0.52 0.08 OK
OK 0.45 0.07
OK 0.51 0.11 OK
OK 0.65 0.13 OK
OK 0.67 0.14 OK
OK 0.66 0.13 OK
OK 0.59 0.12 OK
OK 0.49 0.11
OK 0.39 0.10 OK
OK 0.54 0.12 OK
OK 0.59 0.13 OK
OK 0.56 0.12 OK
OK 0.48 0.12 OK
OK 0.37 0.10
OK 0.51 0.14 OK
OK 0.64 0.17 OK
OK 0.69 0.18 OK
OK 0.66 0.17 OK
OK 0.57 0.16 OK
OK 0.49 0.14
OK 0.55 0.17 OK
OK 0.69 0.22 OK
OK 0.75 0.23 OK
OK 0.71 0.21 OK
OK 0.62 0.20 OK
OK 0.53 0.17
OK 0.57 0.21 OK
OK 0.67 0.26 OK
OK 0.74 0.28 OK
OK 0.69 0.26 OK
OK 0.62 0.23 OK
OK 0.55 0.20
OK 0.64 0.25 OK
OK 0.74 0.31 OK
OK 0.81 0.33 OK
OK 0.75 0.30 OK
OK 0.69 0.28 OK
OK 0.63 0.24
OK 0.72 0.28 OK
OK 0.81 0.36 OK
OK 0.87 0.38 OK
OK 0.81 0.35 OK
OK 0.75 0.32 OK
OK 0.70 0.28
OK 0.65 0.29 OK
OK 0.75 0.36 OK
OK 0.78 0.39 OK
OK 0.74 0.36 OK
OK 0.67 0.32 OK
OK 0.63 0.28
OK 0.70 0.32 OK
OK 0.82 0.41 OK
OK 0.86 0.44 OK
OK 0.81 0.40 OK
OK 0.73 0.36 OK
OK 0.69 0.31
OK 0.83 0.35 OK
OK 0.93 0.45 OK
OK 0.97 0.48 OK
OK 0.92 0.44 OK
OK 0.85 0.40 OK
OK 0.82 0.35
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.320(秒)	1.320(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.727 (Rt = 0.727)	Ci = 0.727 (Rt = 0.727)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6552.06	6552.06	1.932	12659.15	2.657
11F	5802.56	12354.62	1.561	19287.72	2.147
10F	5948.33	18302.95	1.366	24995.21	1.878
9F	6004.26	24307.21	1.233	29968.18	1.695
8F	6004.26	30311.47	1.131	34283.73	1.555
7F	6105.07	36416.53	1.045	38069.69	1.437
6F	6126.10	42542.63	0.971	41302.23	1.335
5F	6126.10	48668.73	0.904	43996.06	1.243
4F	6195.41	54864.14	0.842	46192.78	1.158
3F	6245.01	61109.16	0.784	47885.23	1.077
2F	6383.61	67492.77	0.727	49085.65	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6552.06	6552.06	1.932	12659.15	2.657
11F	5802.56	12354.62	1.561	19287.72	2.147
10F	5948.33	18302.95	1.366	24995.21	1.878
9F	6004.26	24307.21	1.233	29968.18	1.695
8F	6004.26	30311.47	1.131	34283.73	1.555
7F	6105.07	36416.53	1.045	38069.69	1.437
6F	6126.10	42542.63	0.971	41302.23	1.335
5F	6126.10	48668.73	0.904	43996.06	1.243
4F	6195.41	54864.14	0.842	46192.78	1.158
3F	6245.01	61109.16	0.784	47885.23	1.077
2F	6383.61	67492.77	0.727	49085.65	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6552.06	6552.06	1.932	12659.15	2.657
11F	5802.56	12354.62	1.561	19287.72	2.147
10F	5948.33	18302.95	1.366	24995.21	1.878
9F	6004.26	24307.21	1.233	29968.18	1.695
8F	6004.26	30311.47	1.131	34283.73	1.555
7F	6105.07	36416.53	1.045	38069.69	1.437
6F	6126.10	42542.63	0.971	41302.23	1.335
5F	6126.10	48668.73	0.904	43996.06	1.243
4F	6195.41	54864.14	0.842	46192.78	1.158
3F	6245.01	61109.16	0.784	47885.23	1.077
2F	6383.61	67492.77	0.727	49085.65	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6552.06	6552.06	1.932	12659.15	2.657

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	5802.56	12354.62	1.561	19287.72	2.147
10F	5948.33	18302.95	1.366	24995.21	1.878
9F	6004.26	24307.21	1.233	29968.18	1.695
8F	6004.26	30311.47	1.131	34283.73	1.555
7F	6105.07	36416.53	1.045	38069.69	1.437
6F	6126.10	42542.63	0.971	41302.23	1.335
5F	6126.10	48668.73	0.904	43996.06	1.243
4F	6195.41	54864.14	0.842	46192.78	1.158
3F	6245.01	61109.16	0.784	47885.23	1.077
2F	6383.61	67492.77	0.727	49085.65	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		12659.15
	12659.15	
11F		6628.57
	19287.72	
10F		5707.50
	24995.21	
9F		4972.97
	29968.18	
8F		4315.55
	34283.73	
7F		3785.96
	38069.69	
6F		3232.54
	41302.23	
5F		2693.82
	43996.06	
4F		2196.72
	46192.78	
3F		1692.45
	47885.23	
2F		1200.42
	49085.65	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		12659.15
	12659.15	
11F		6628.57
	19287.72	
10F		5707.50
	24995.21	
9F		4972.97
	29968.18	
8F		4315.55
	34283.73	
7F		3785.96
	38069.69	
6F		3232.54
	41302.23	
5F		2693.82
	43996.06	
4F		2196.72
	46192.78	
3F		1692.45
	47885.23	
2F		1200.42
	49085.65	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		12659.15
	12659.15	
11F		6628.57
	19287.72	
10F		5707.50
	24995.21	
9F		4972.97
	29968.18	
8F		4315.55
	34283.73	
7F		3785.96
	38069.69	
6F		3232.54
	41302.23	
5F		2693.82
	43996.06	
4F		2196.72
	46192.78	
3F		1692.45
	47885.23	
2F		1200.42
	49085.65	
1F		0.00

Y方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		12659.15
	12659.15	
11F		6628.57
	19287.72	
10F		5707.50
	24995.21	
9F		4972.97
	29968.18	
8F		4315.55
	34283.73	
7F		3785.96
	38069.69	
6F		3232.54
	41302.23	
5F		2693.82
	43996.06	
4F		2196.72
	46192.78	
3F		1692.45
	47885.23	
2F		1200.42
	49085.65	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

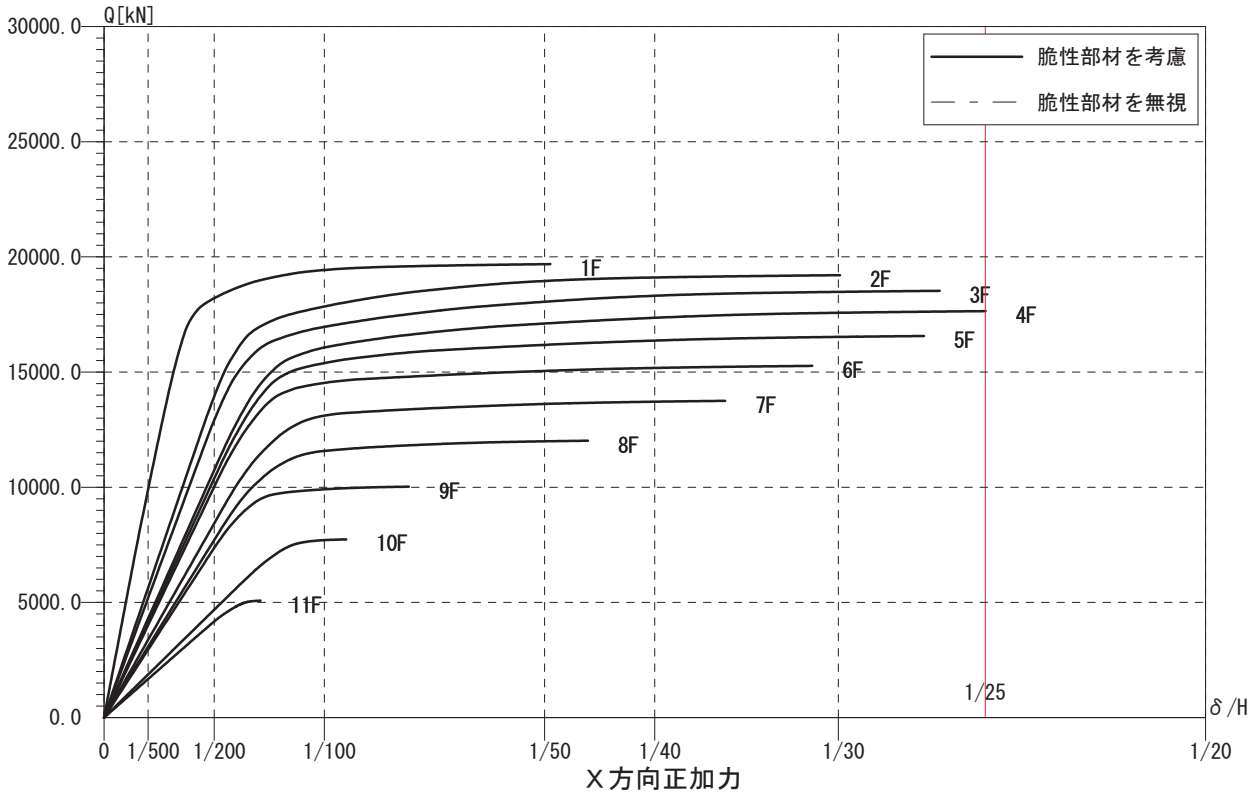

X方向正加力

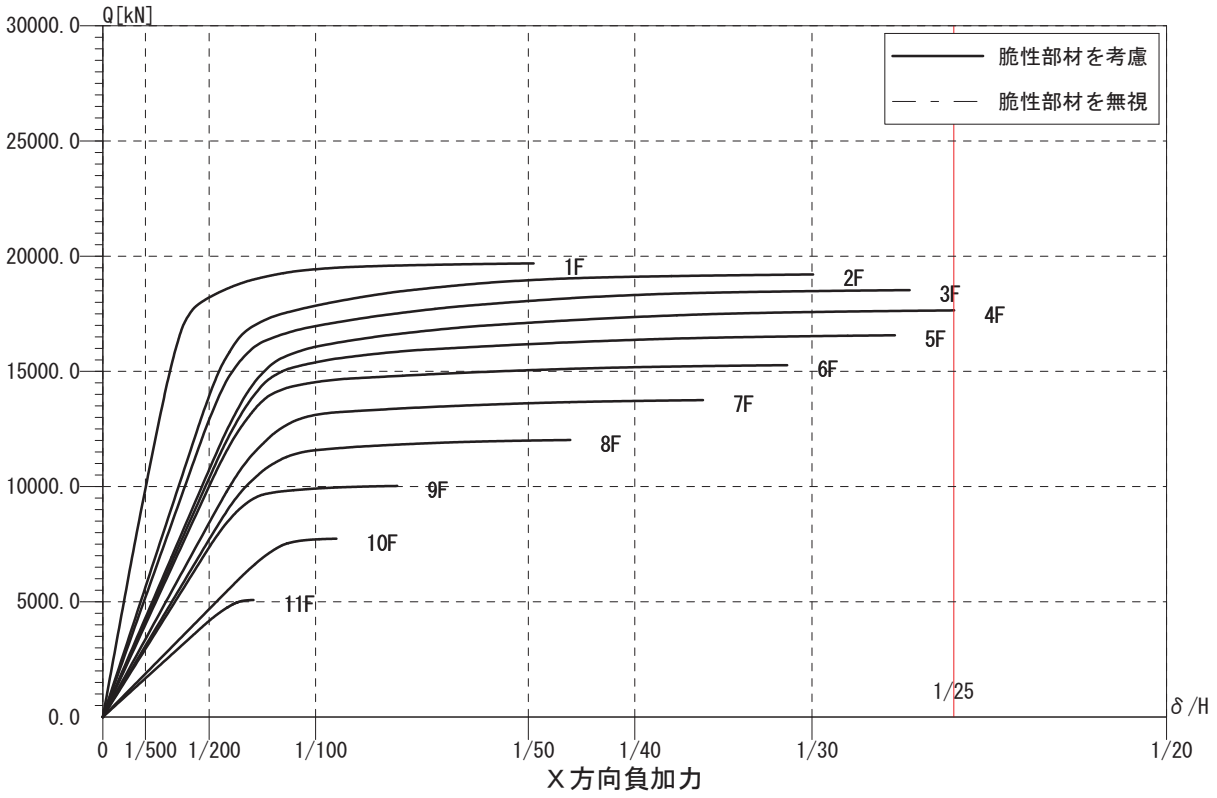

X方向負加力

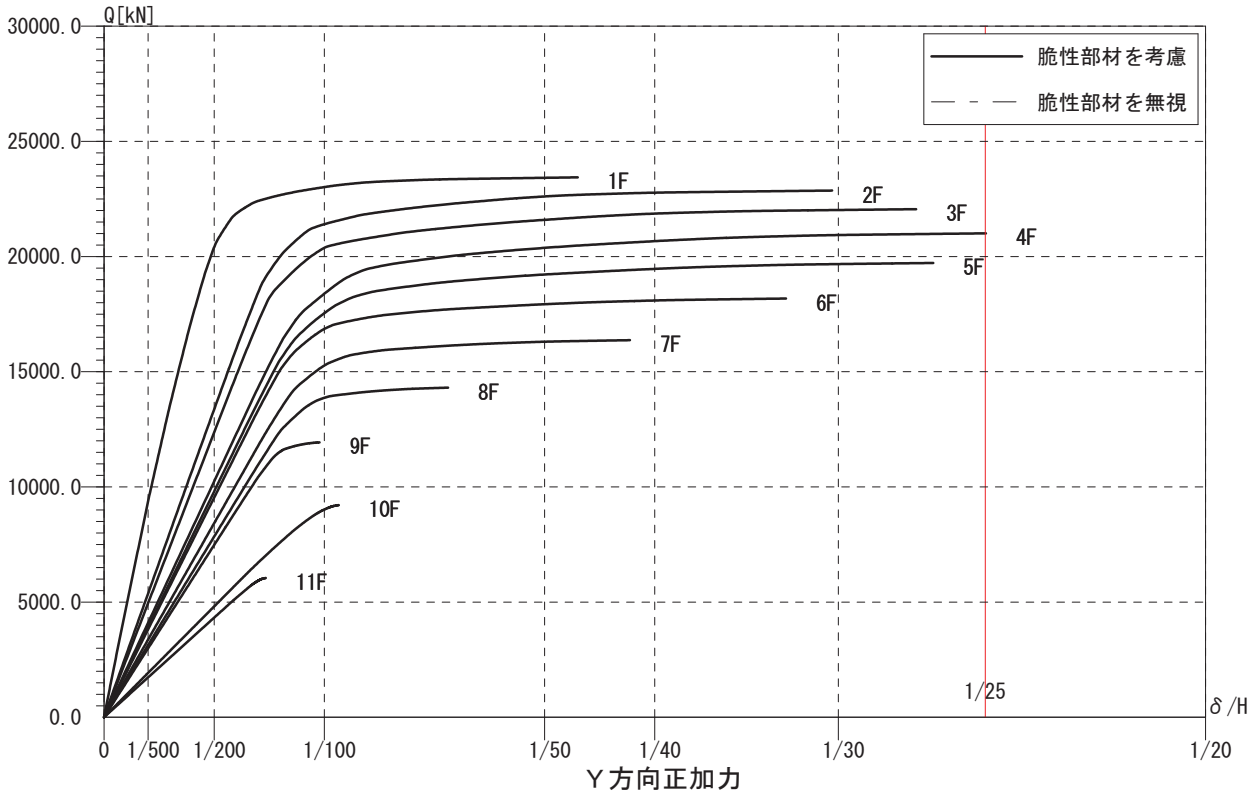

Y方向正加力

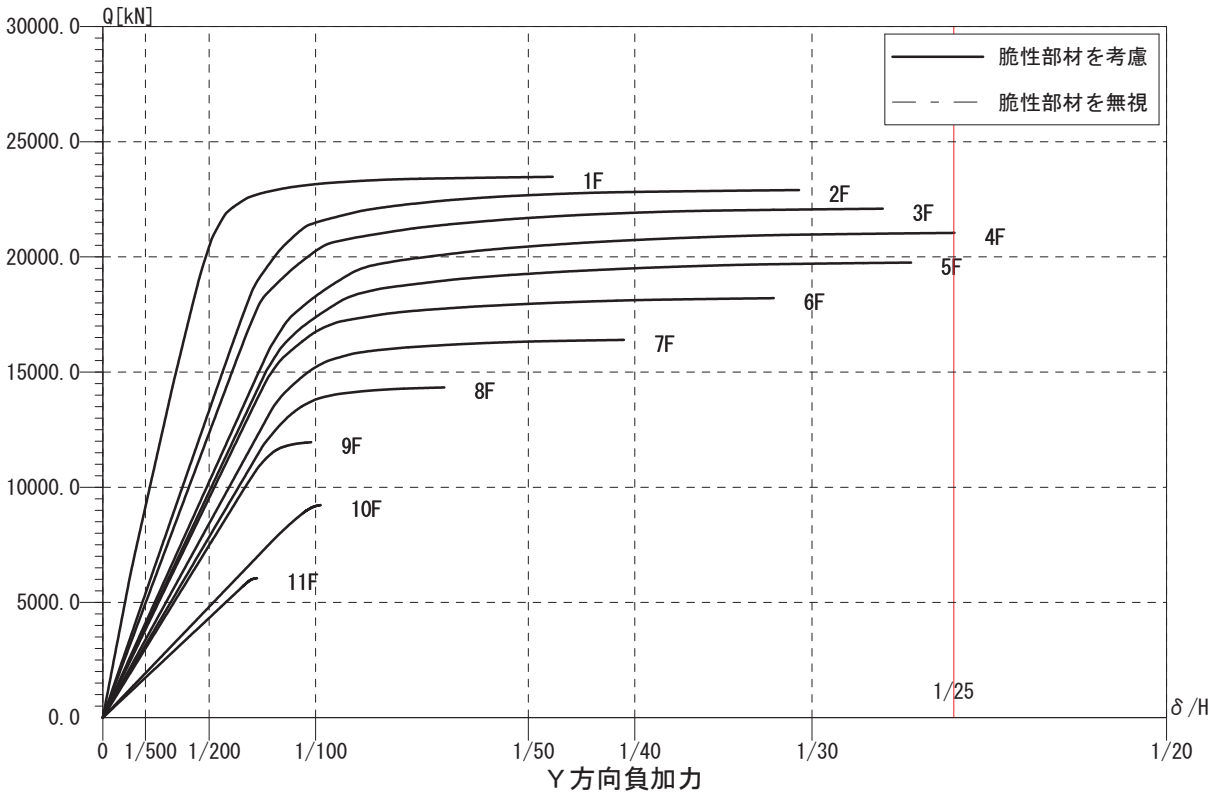

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

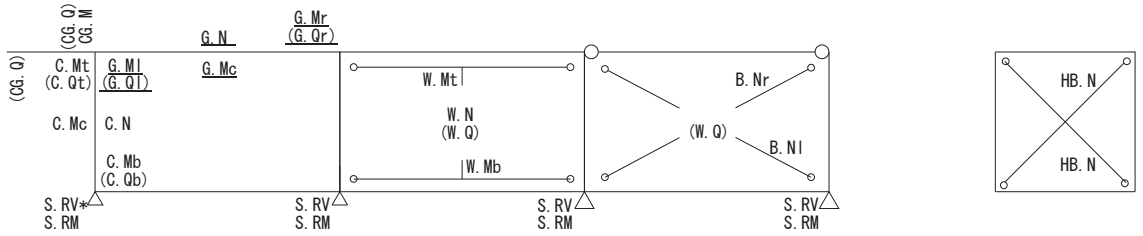

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)		（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

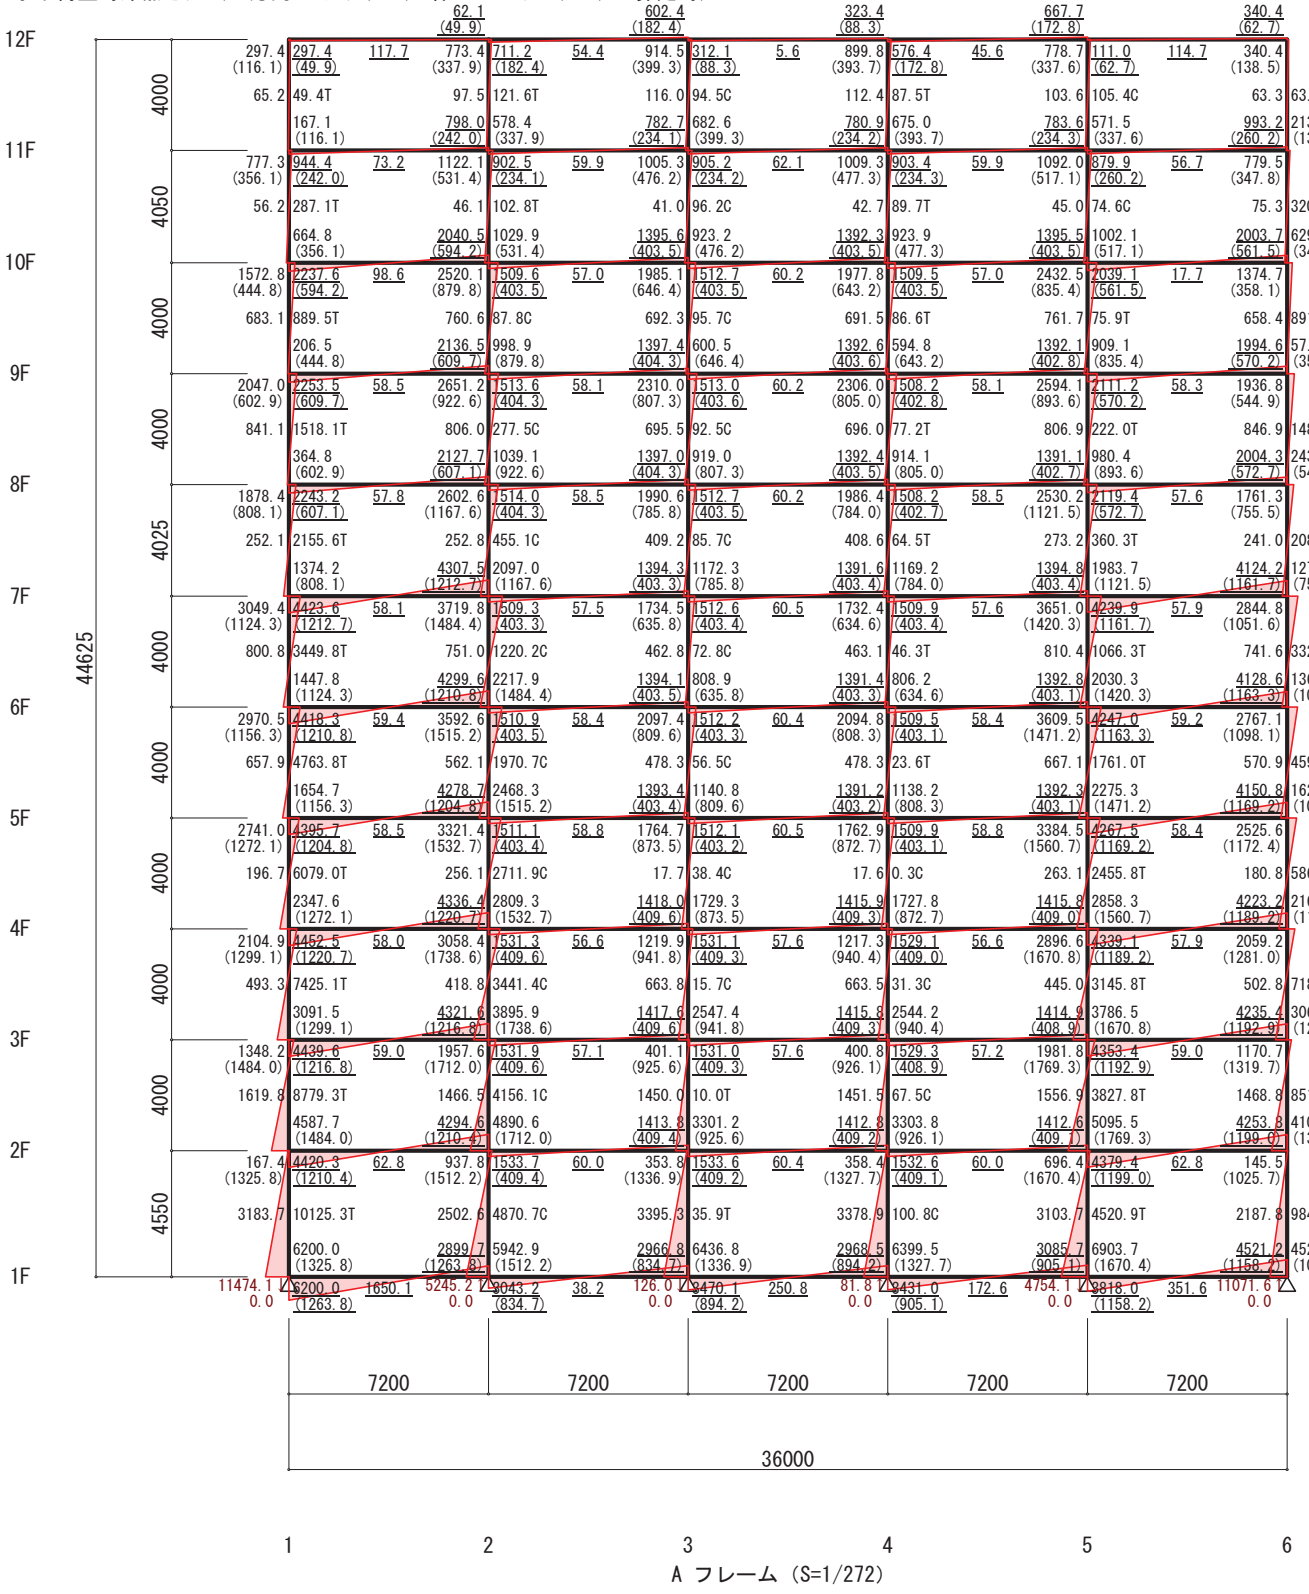

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

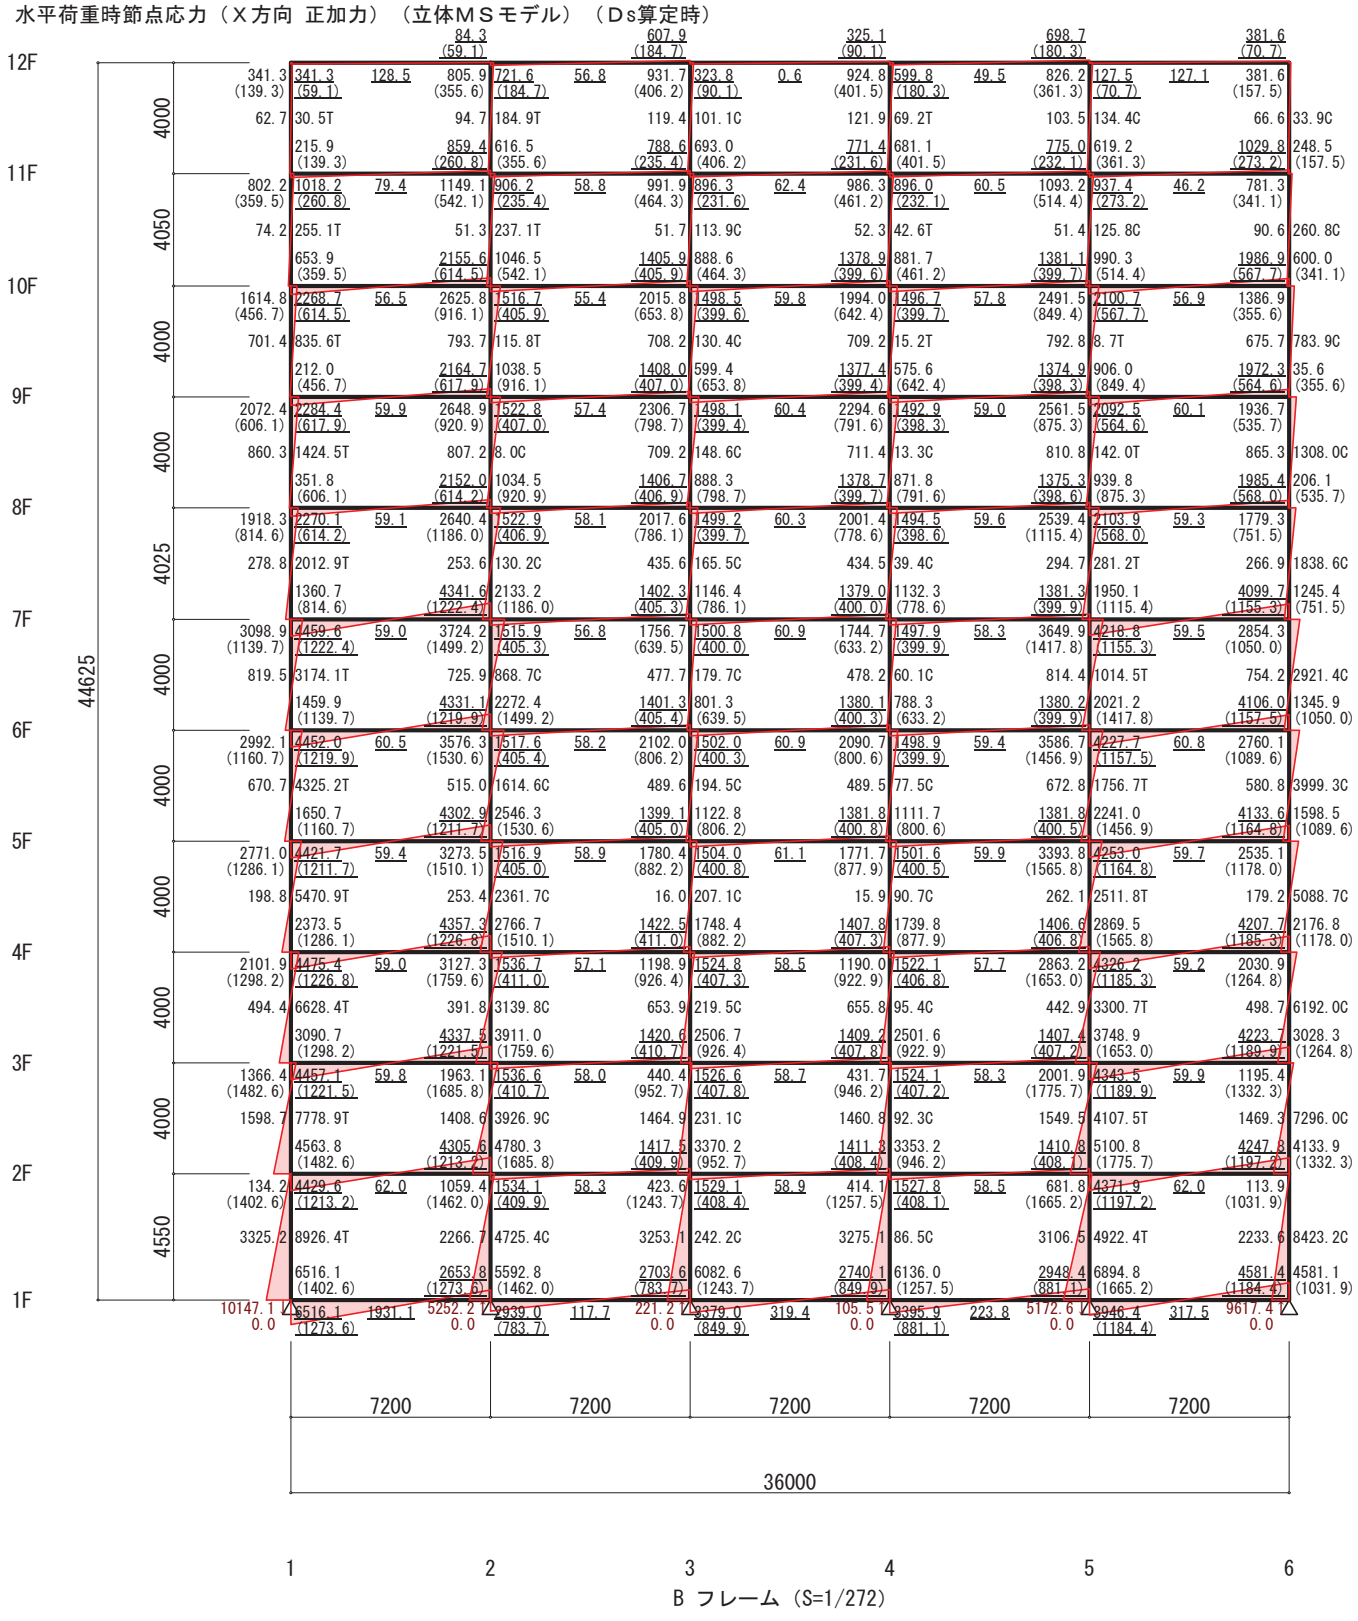

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

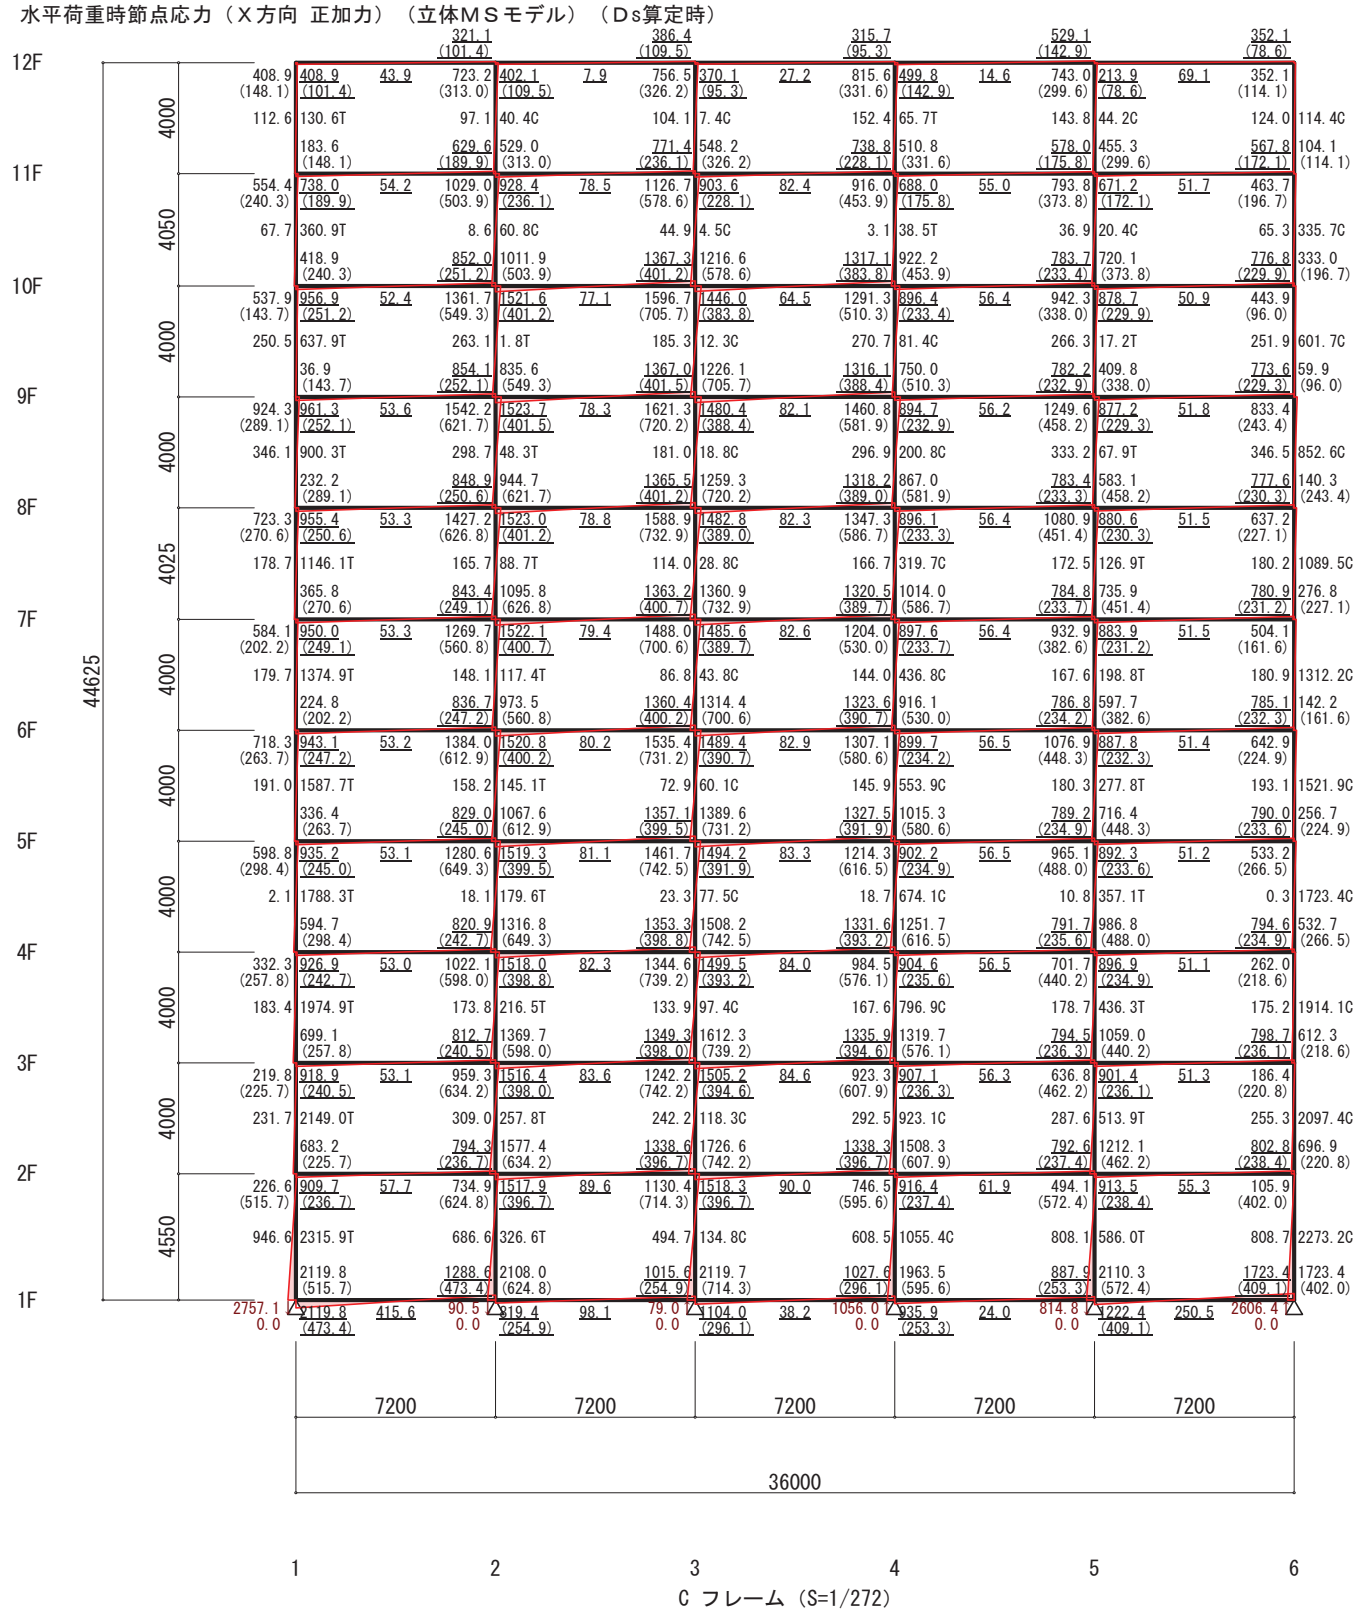

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

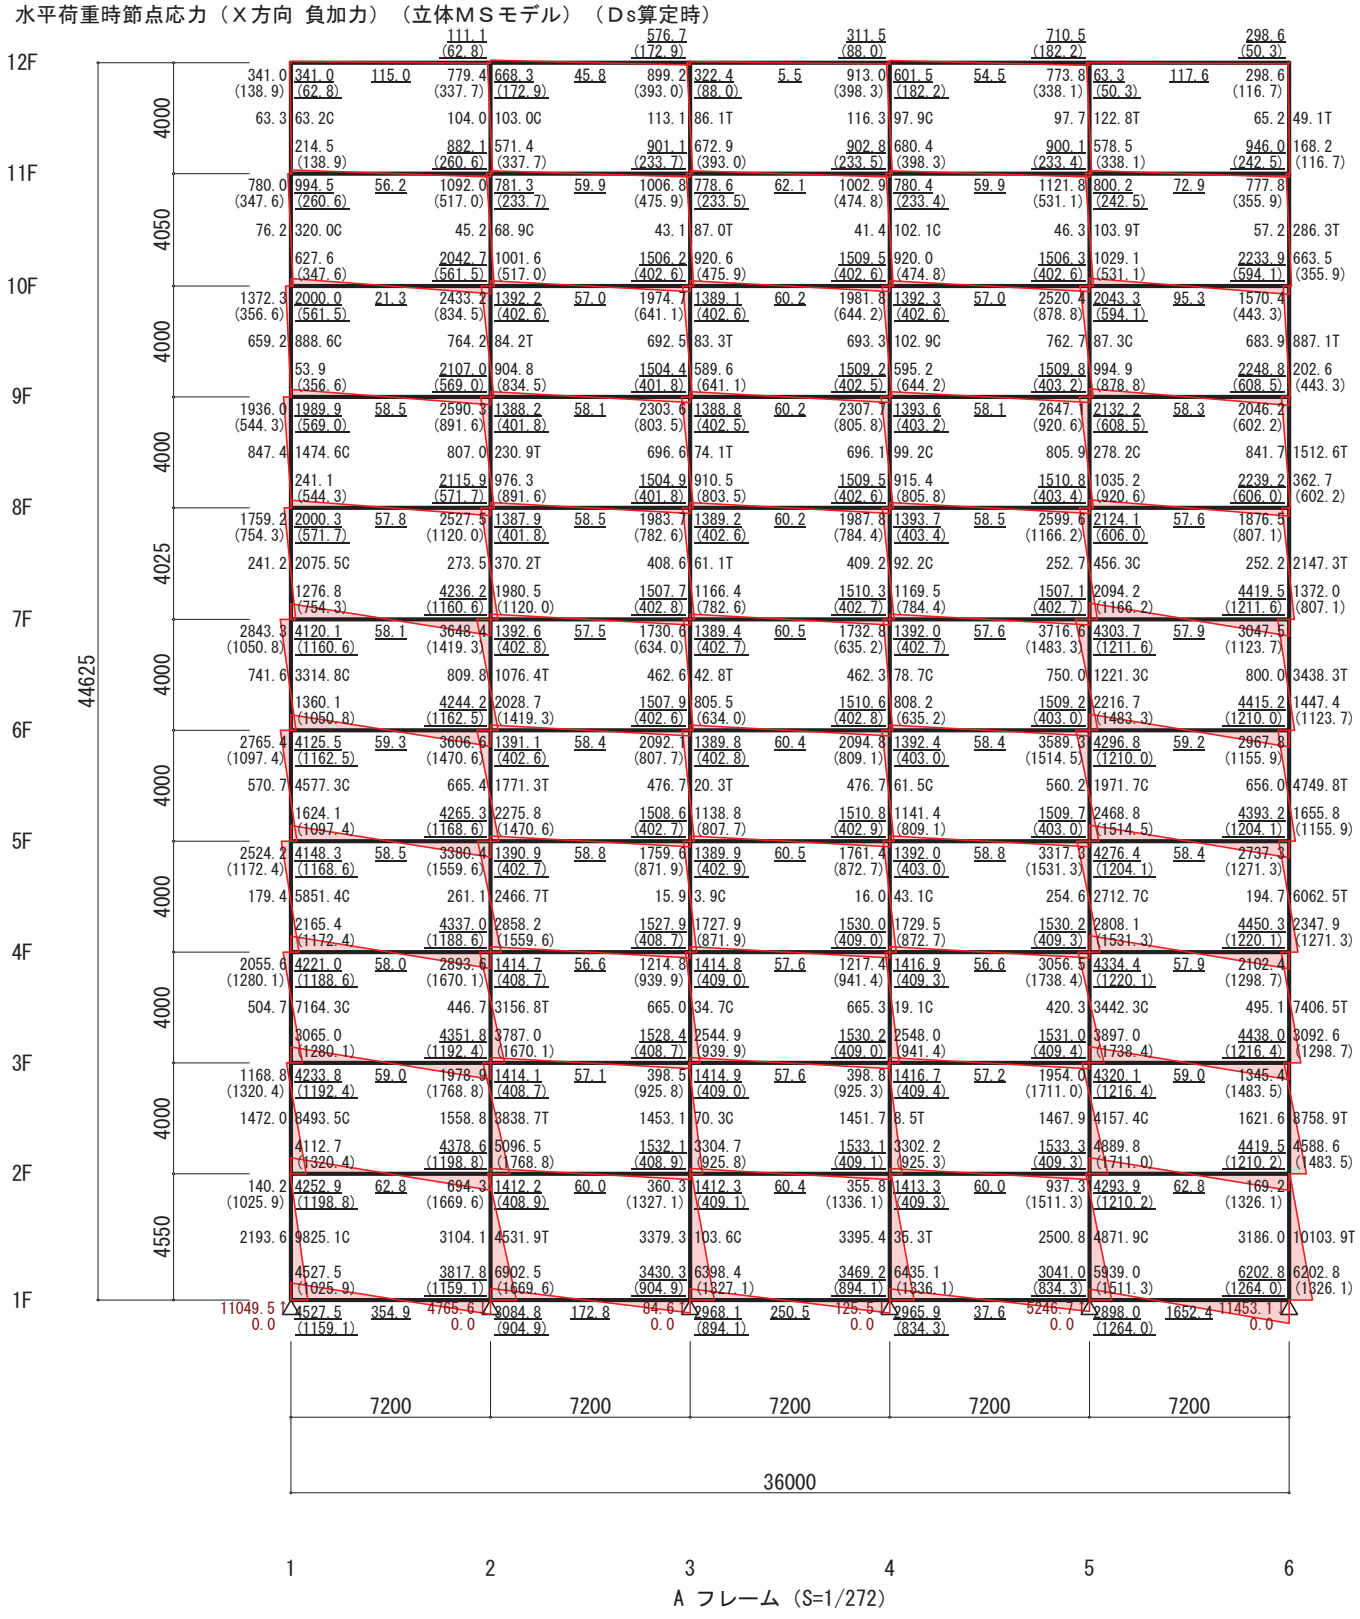

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

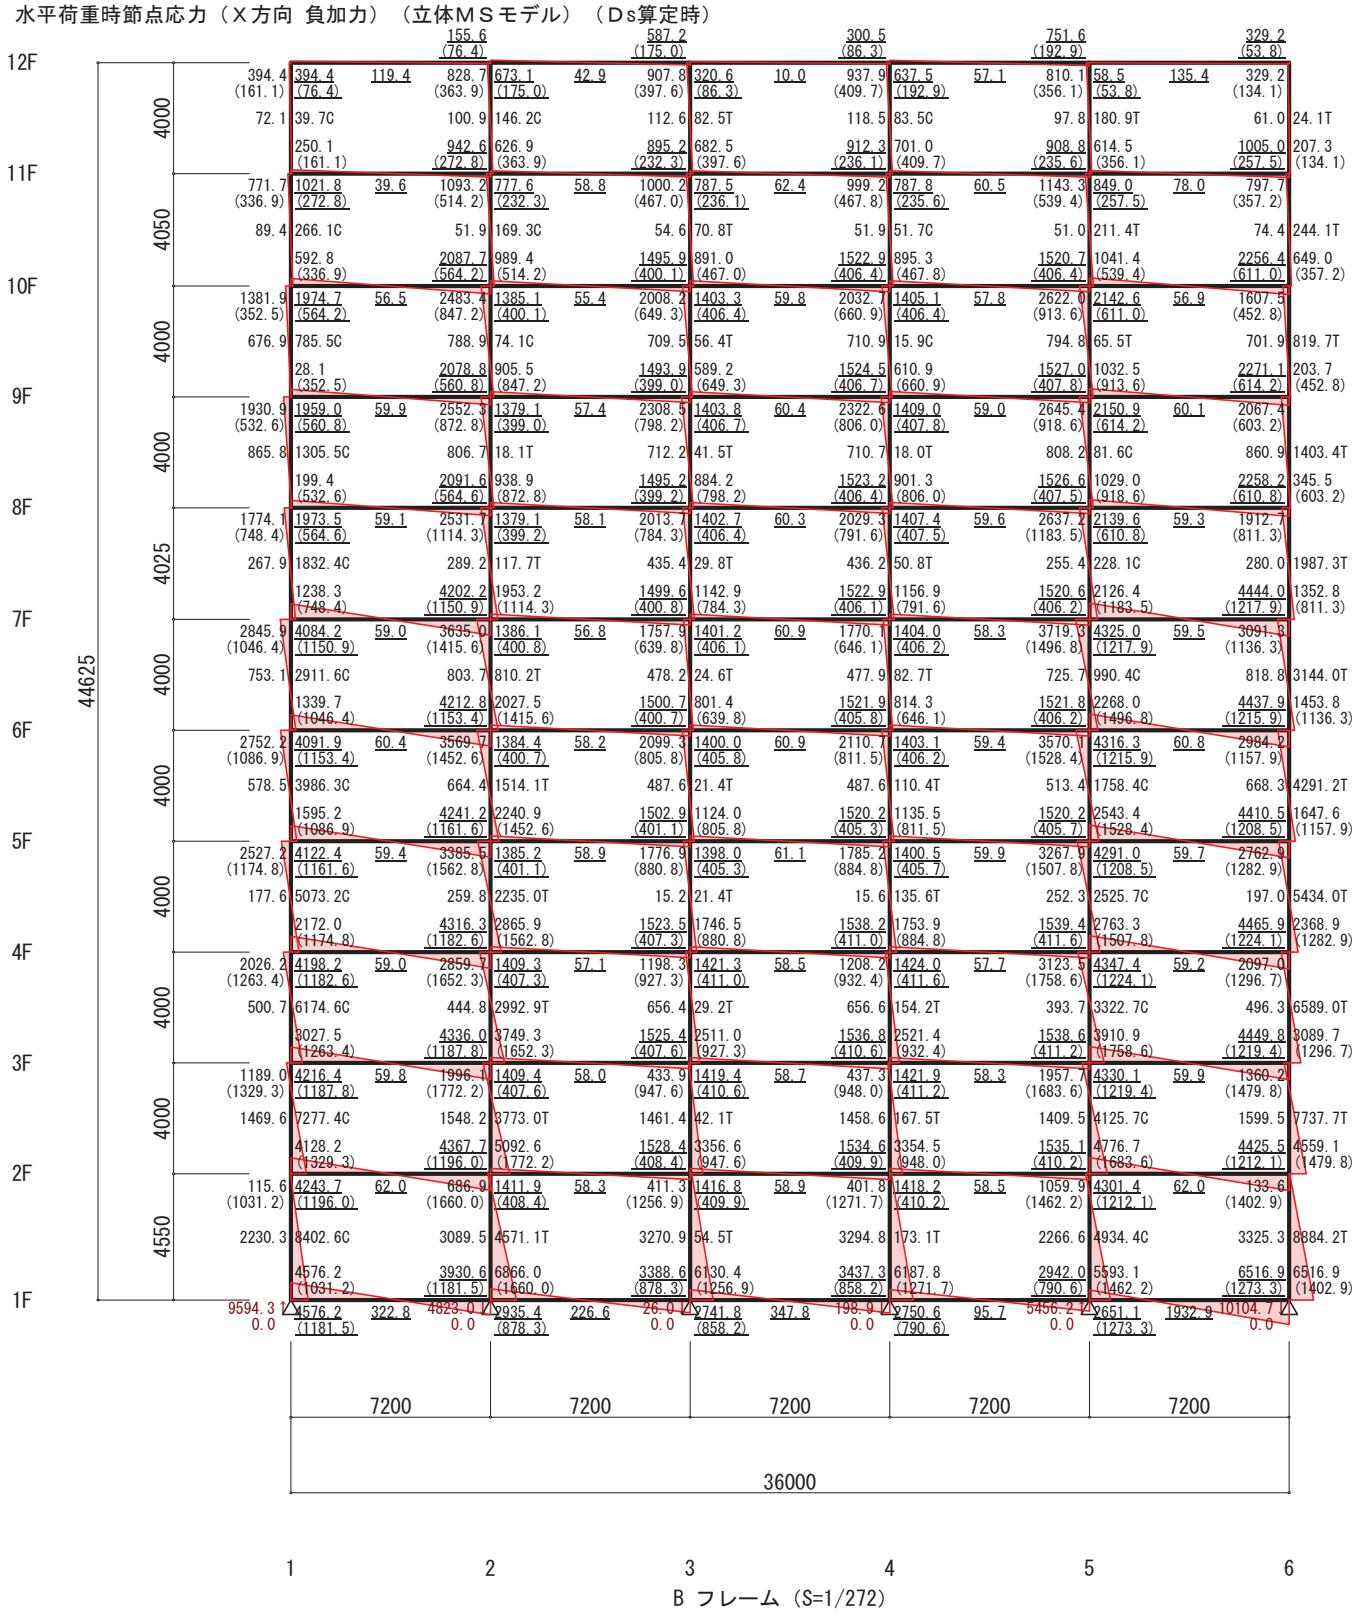

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

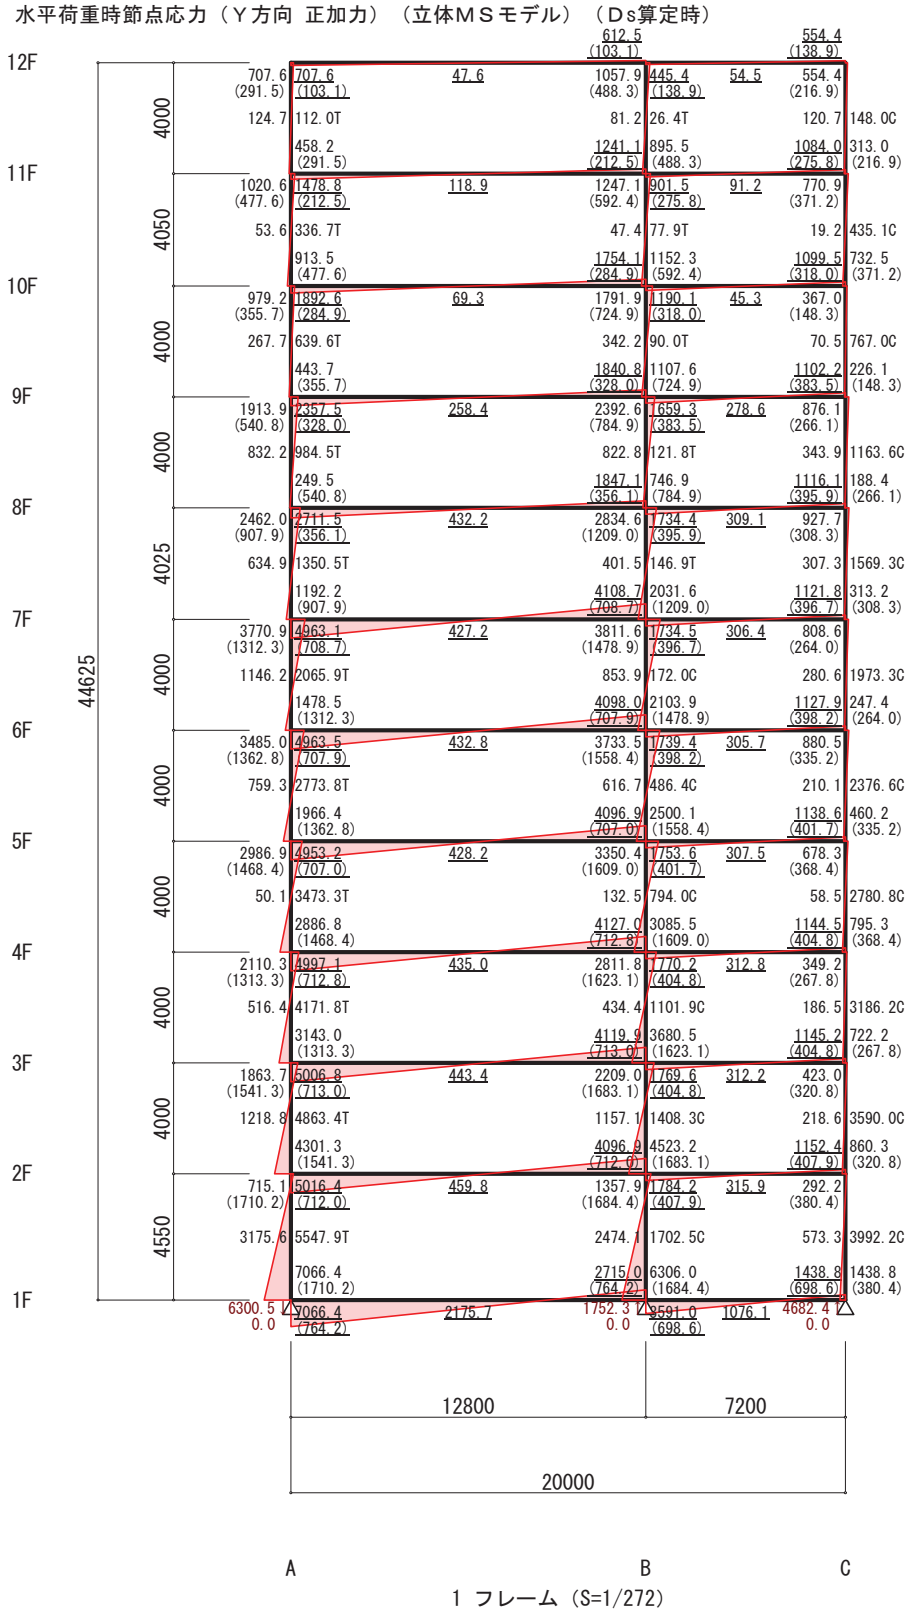

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

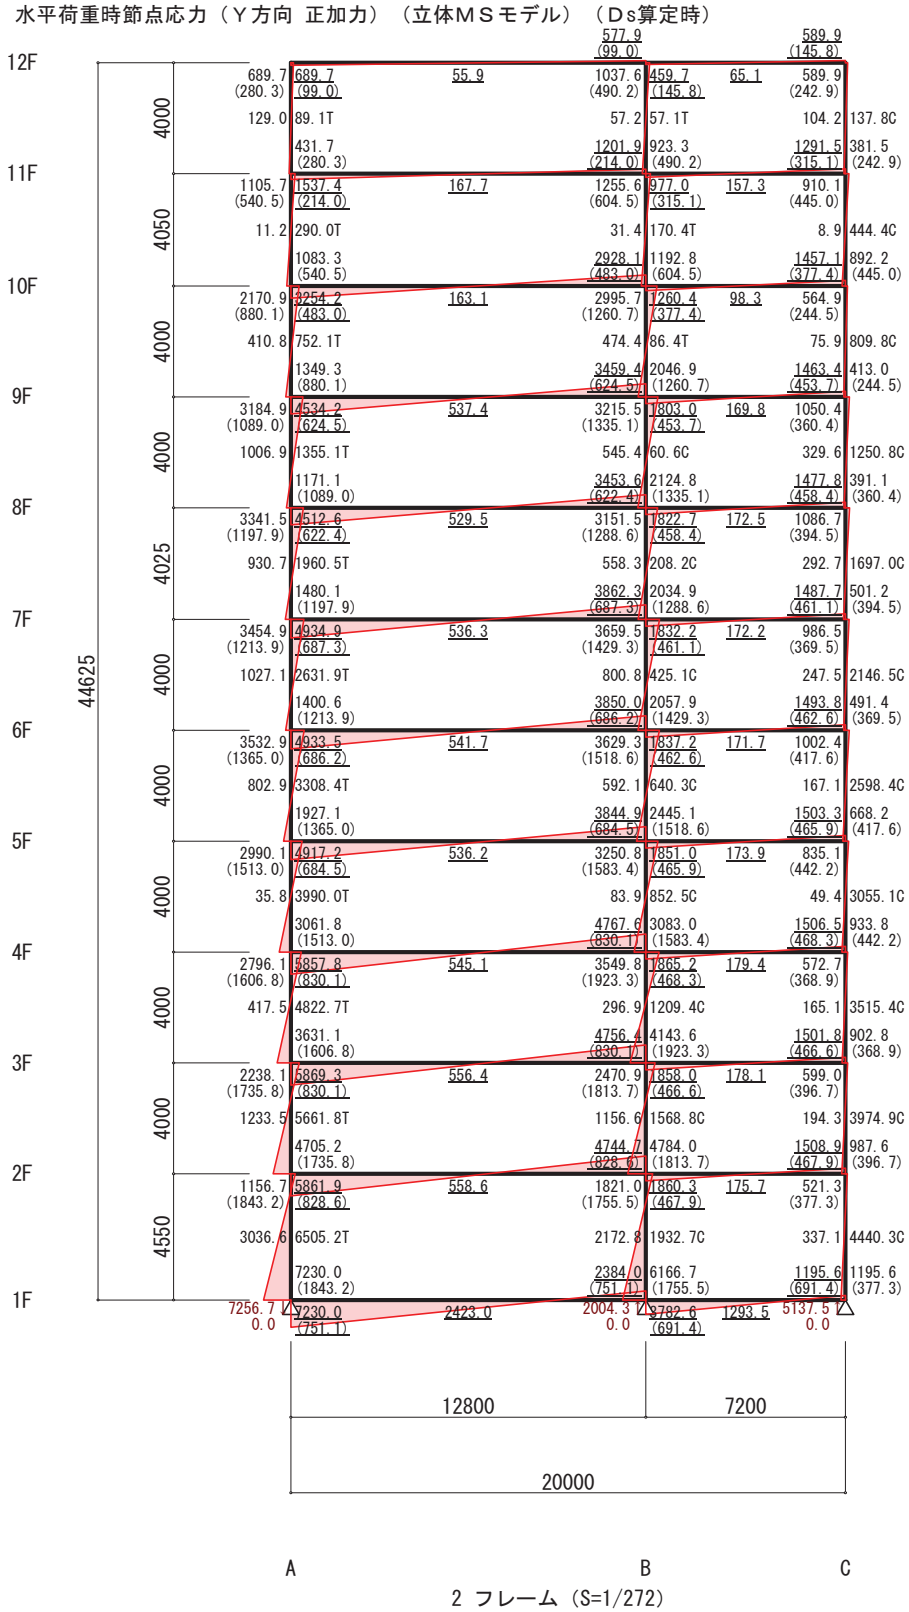

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

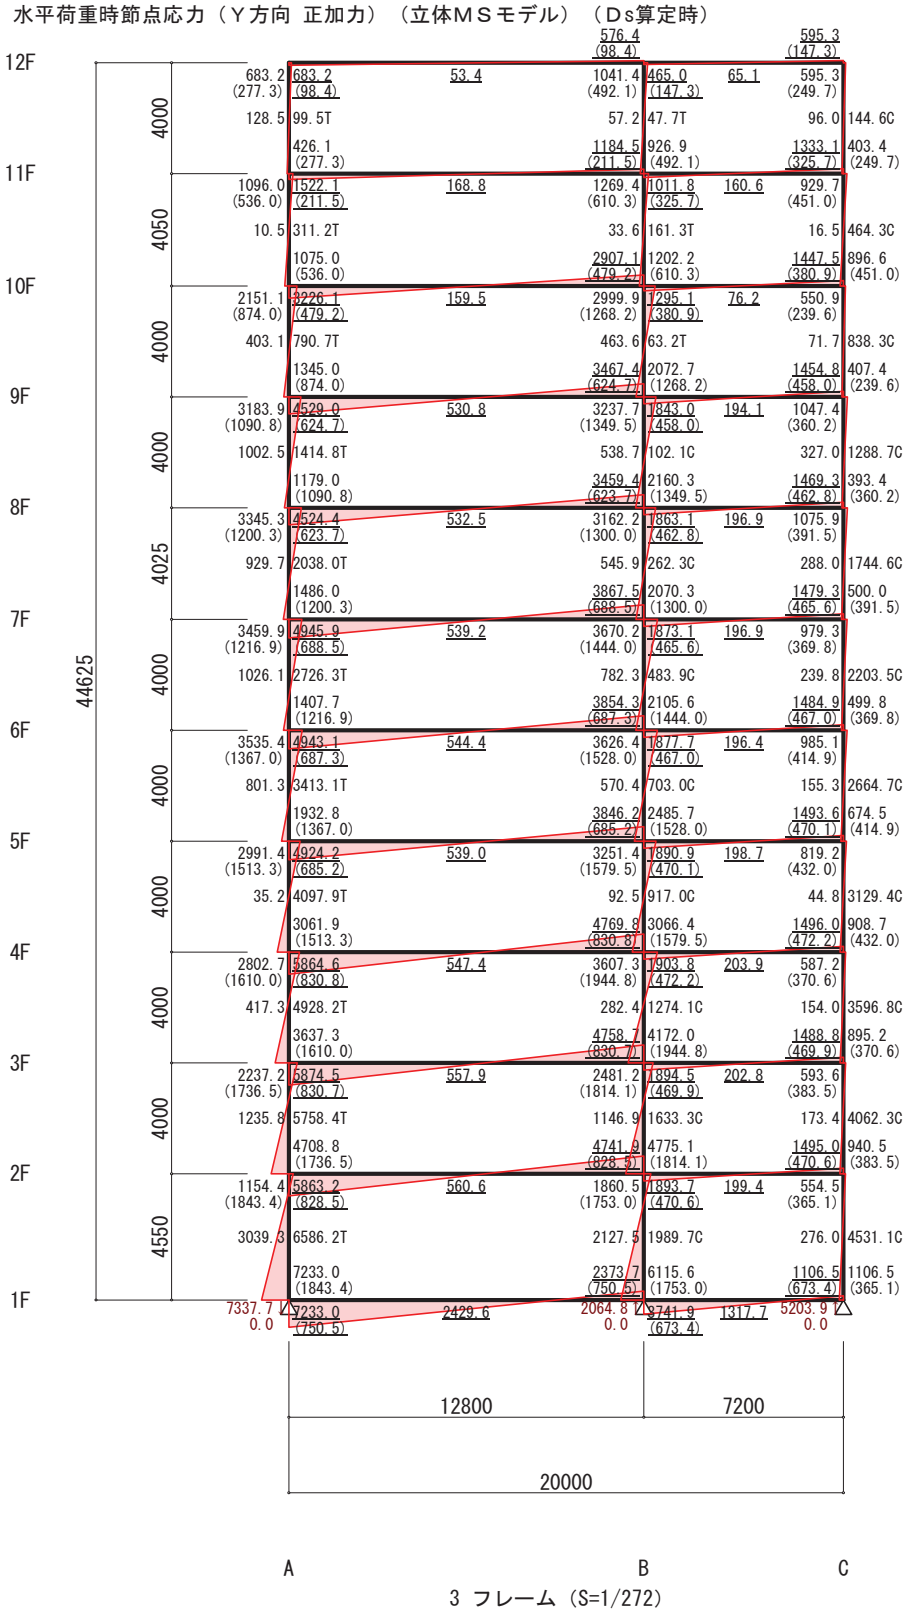

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

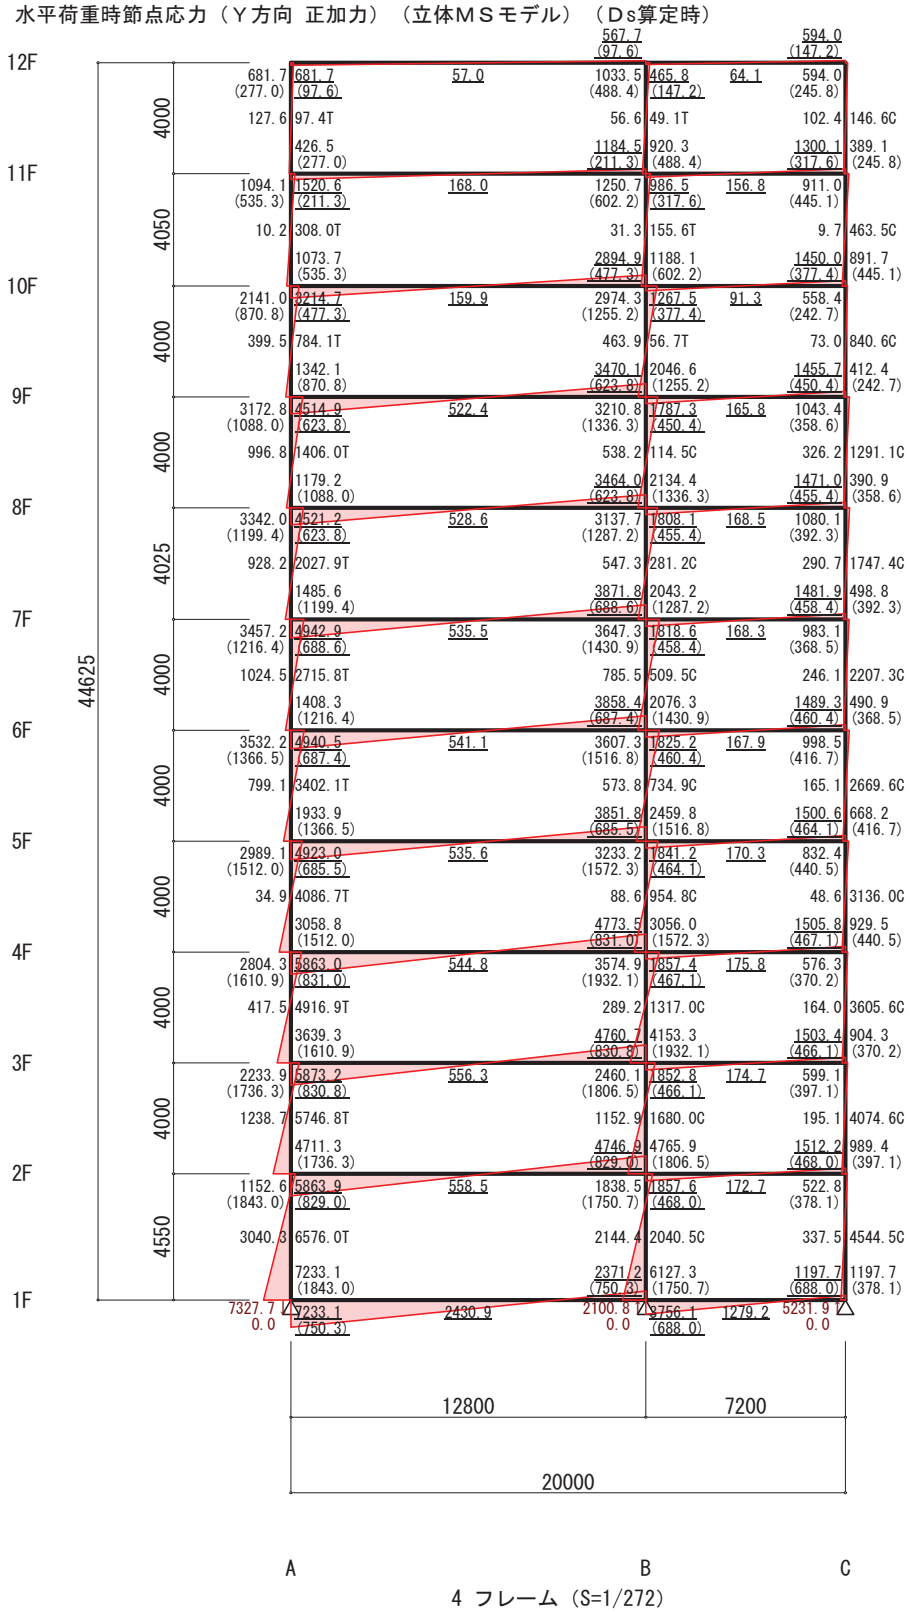

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

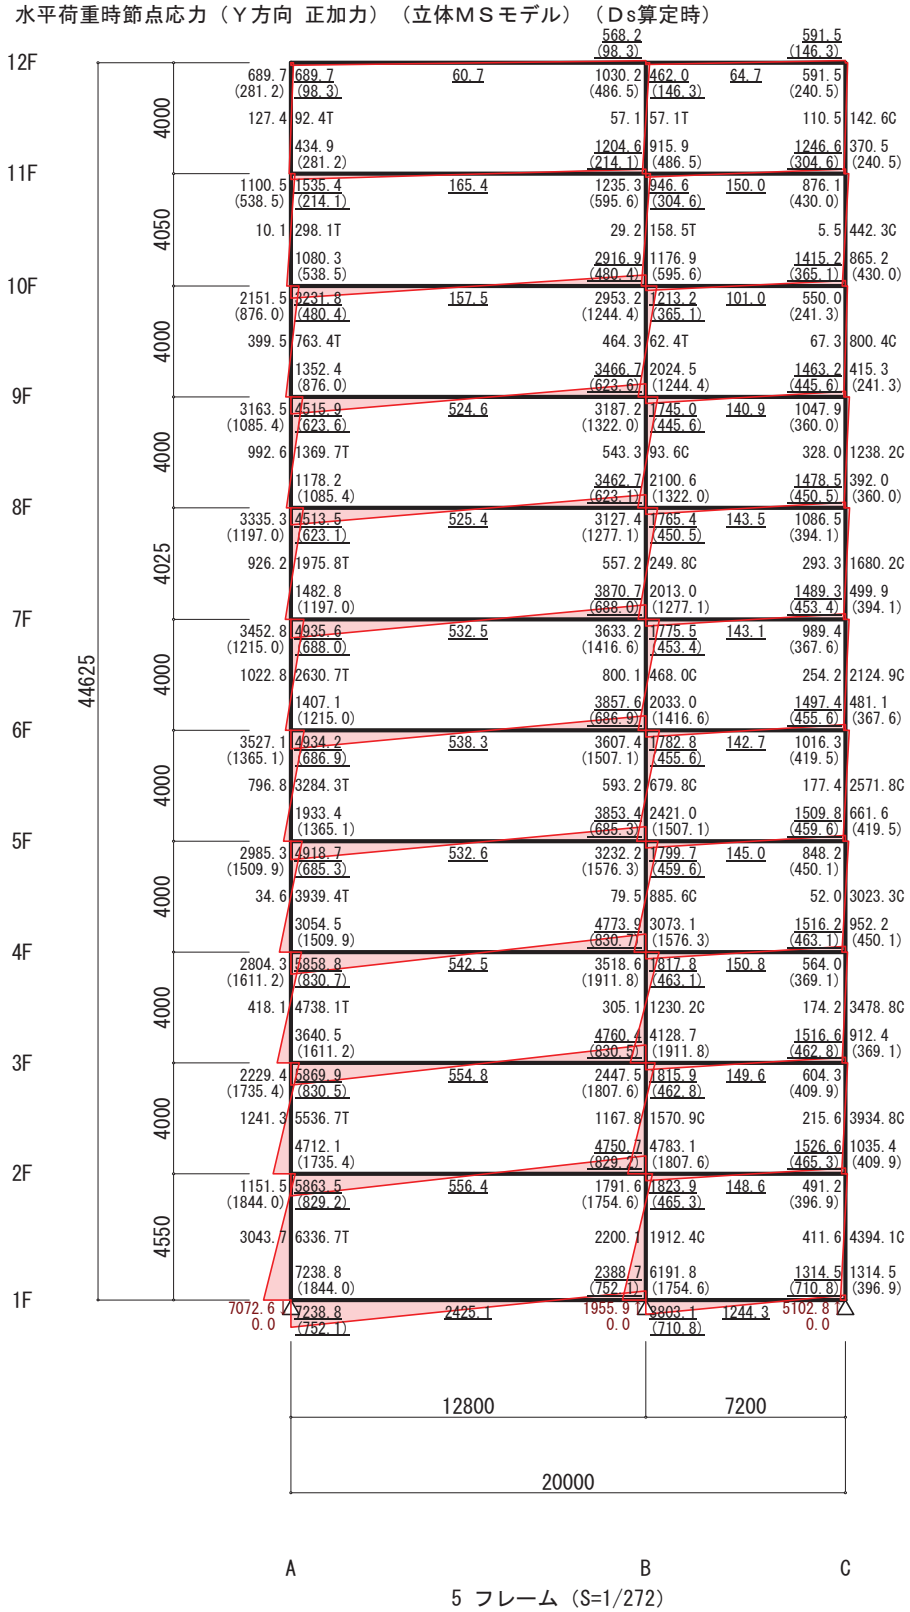

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

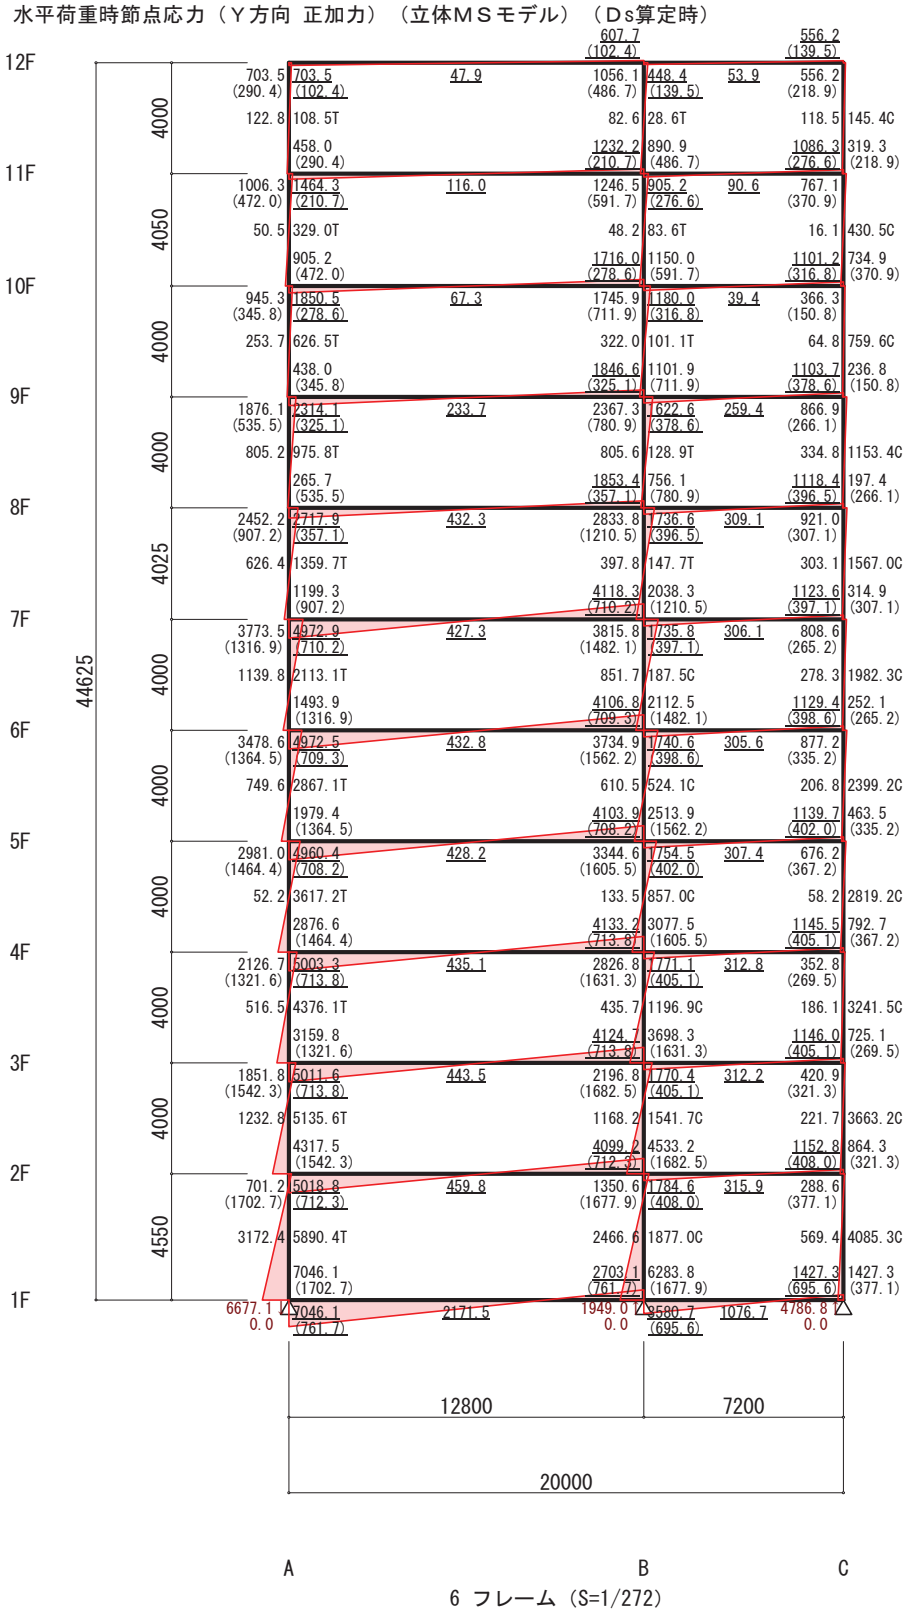

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

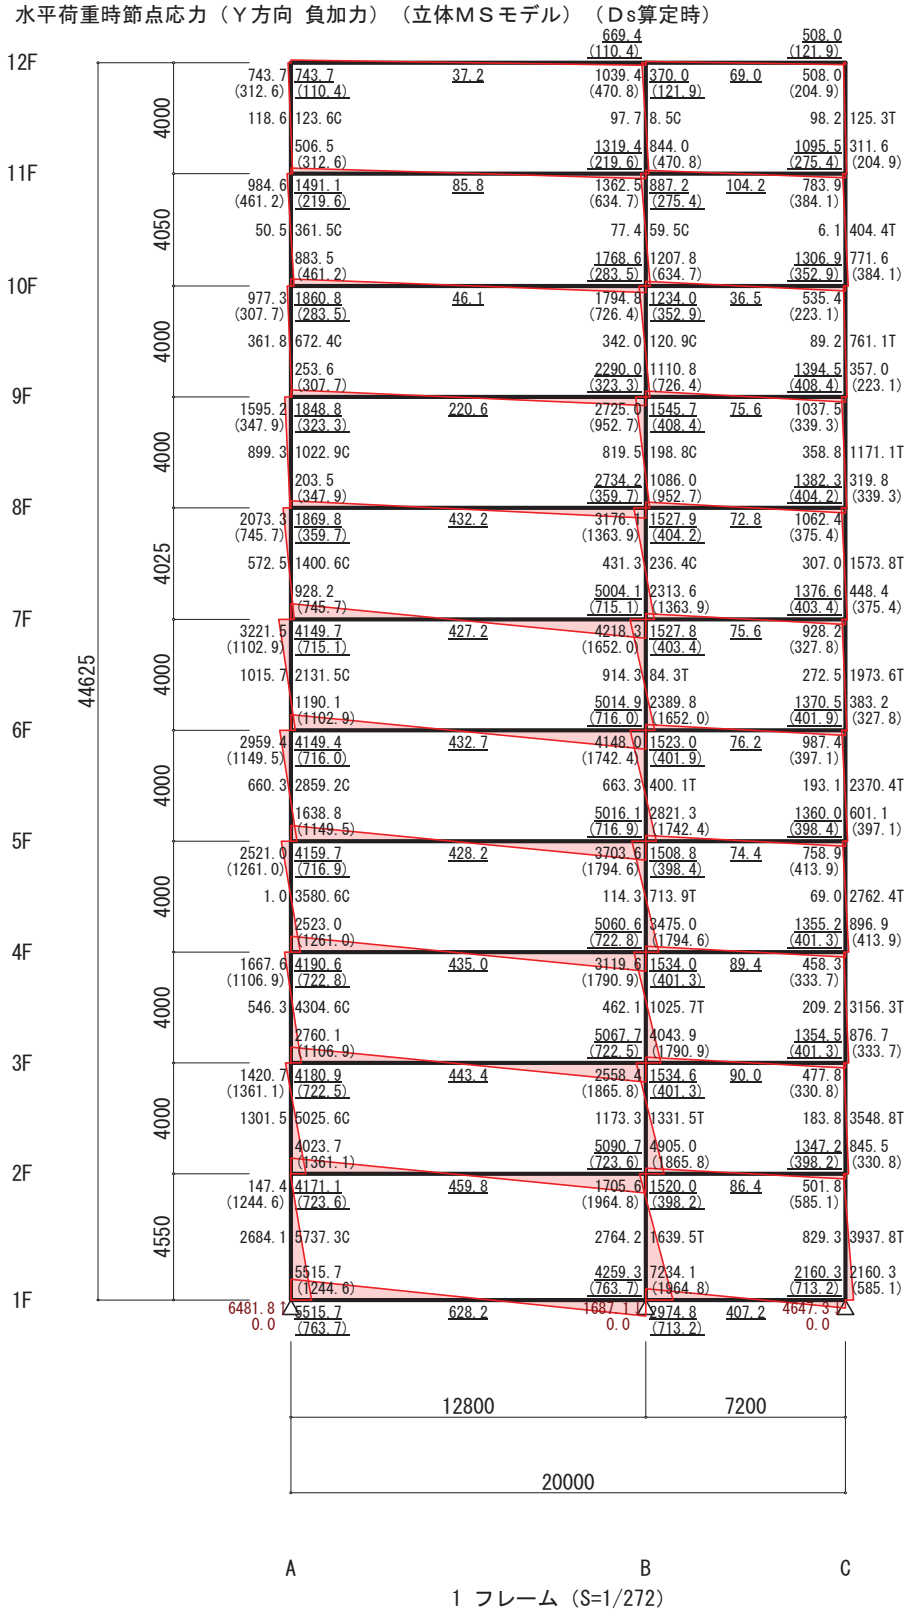

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

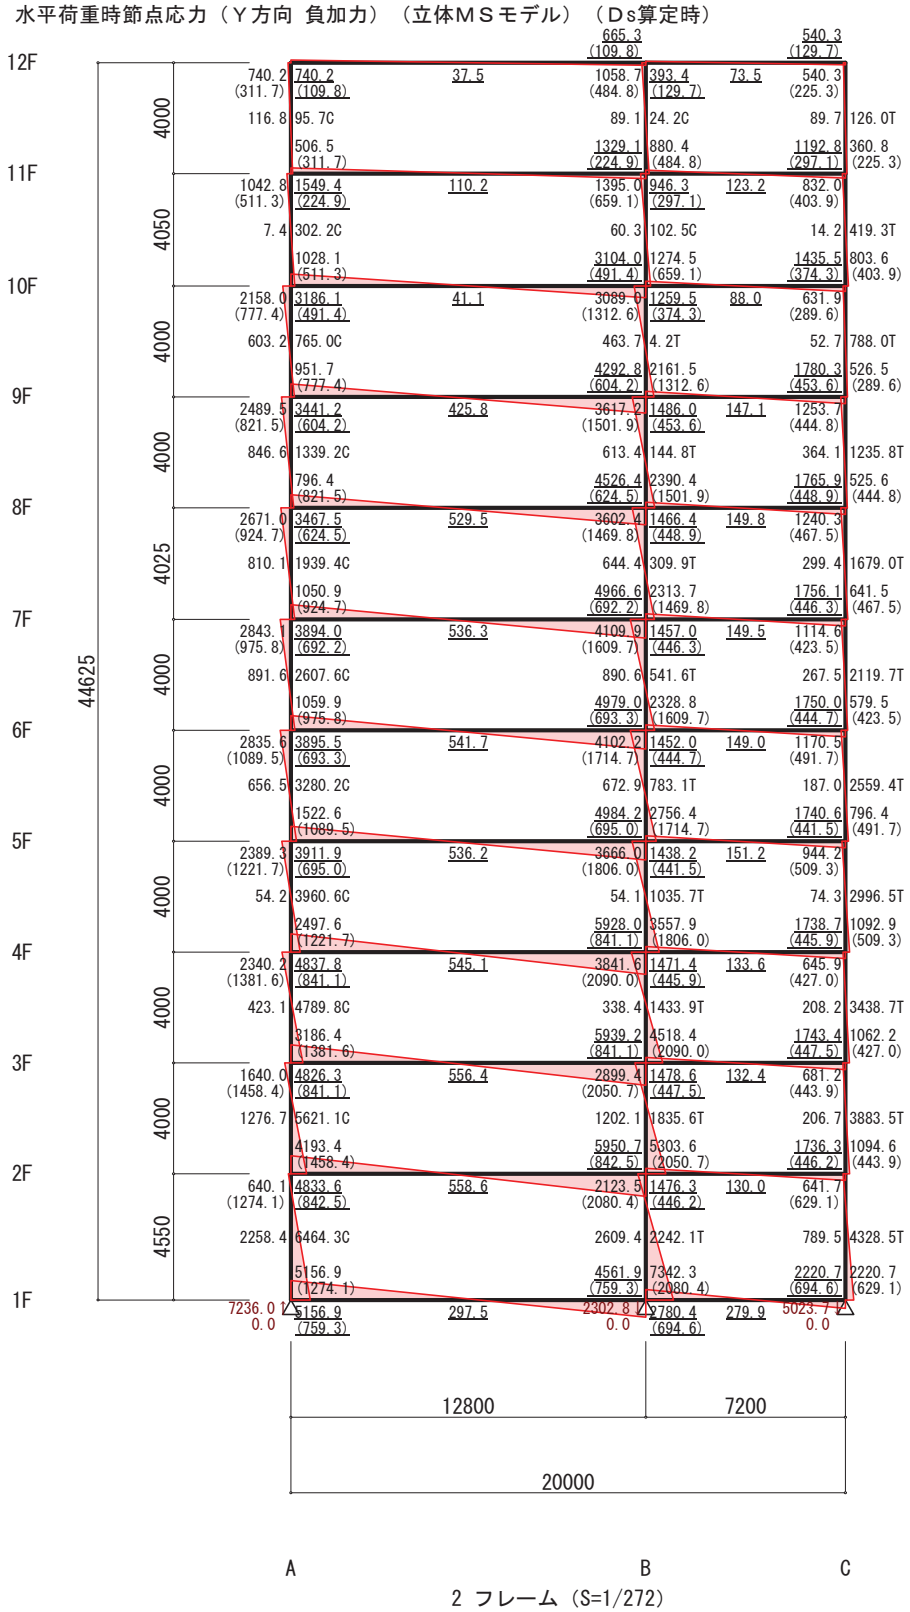

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

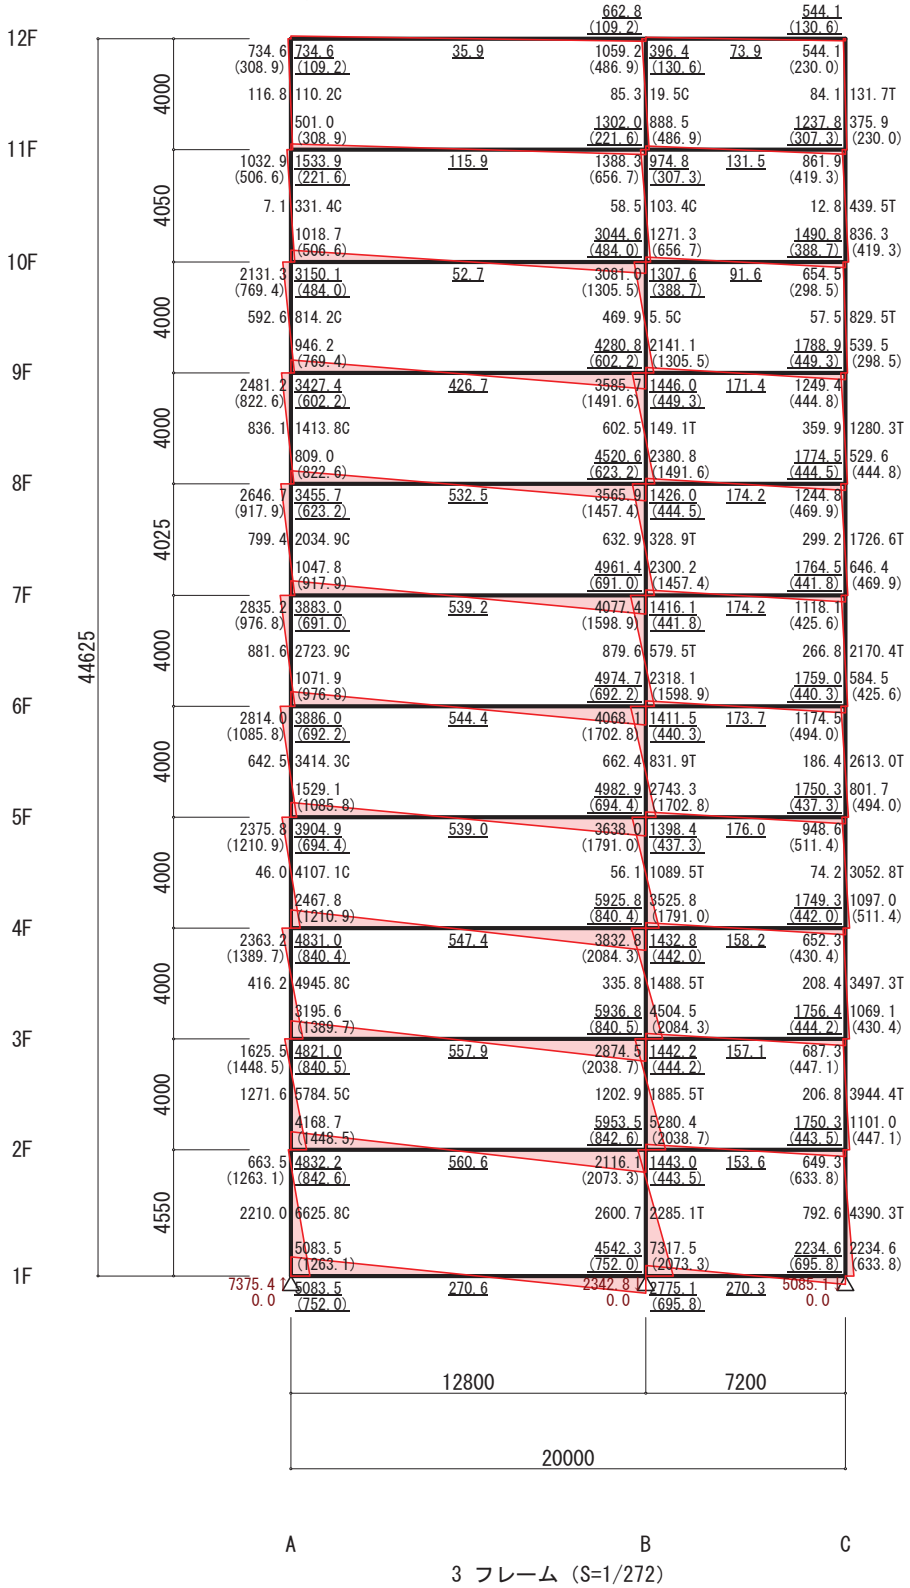

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

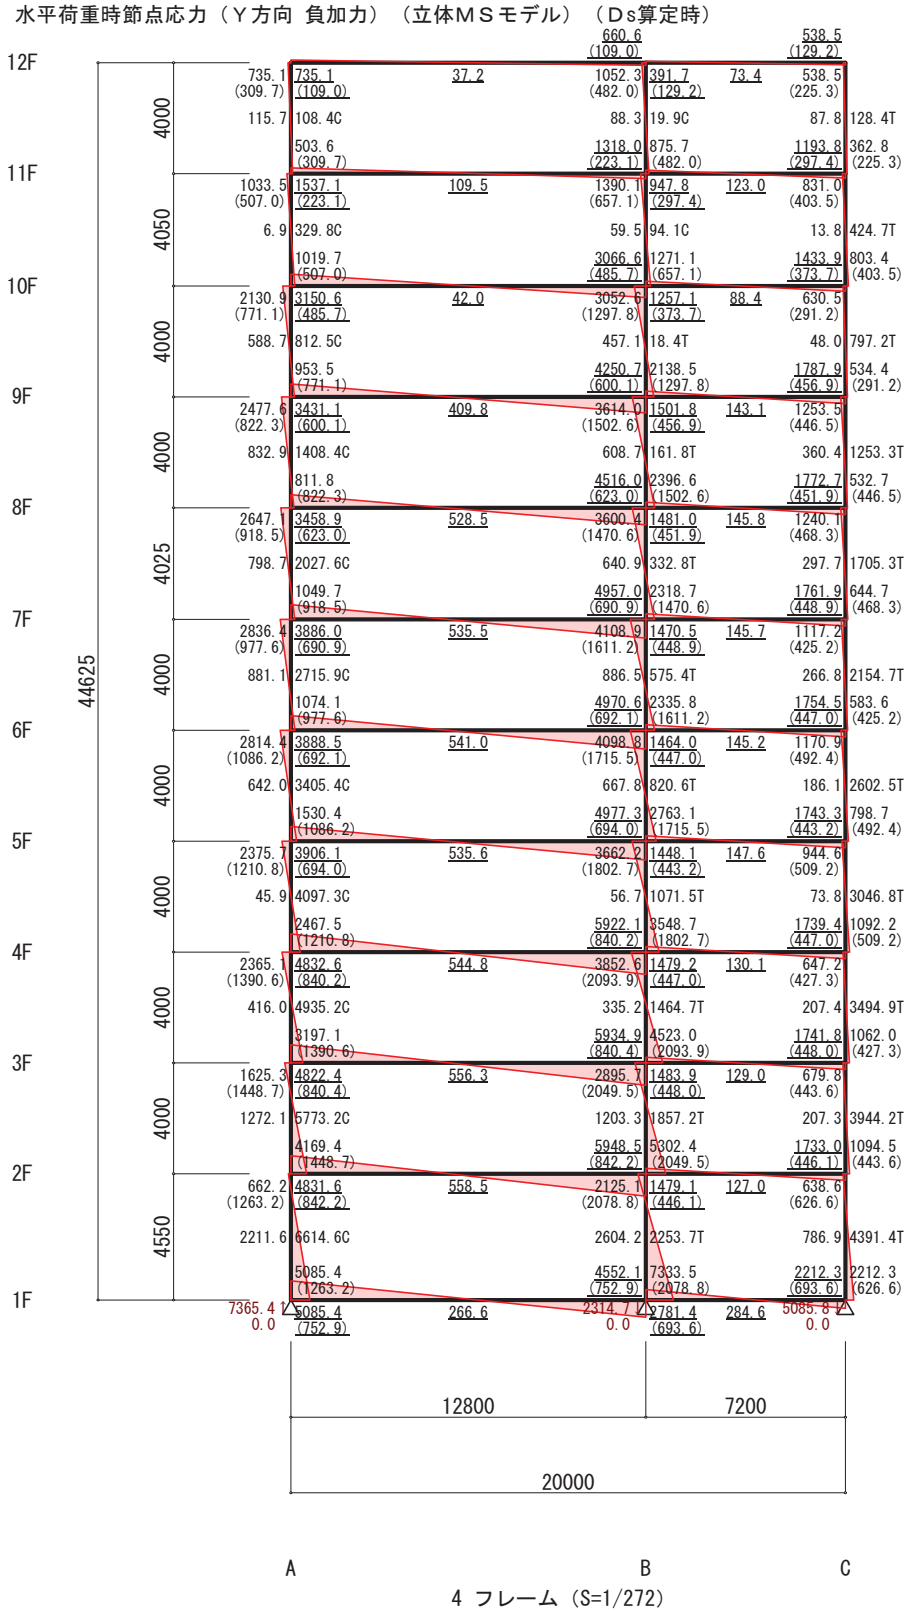

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

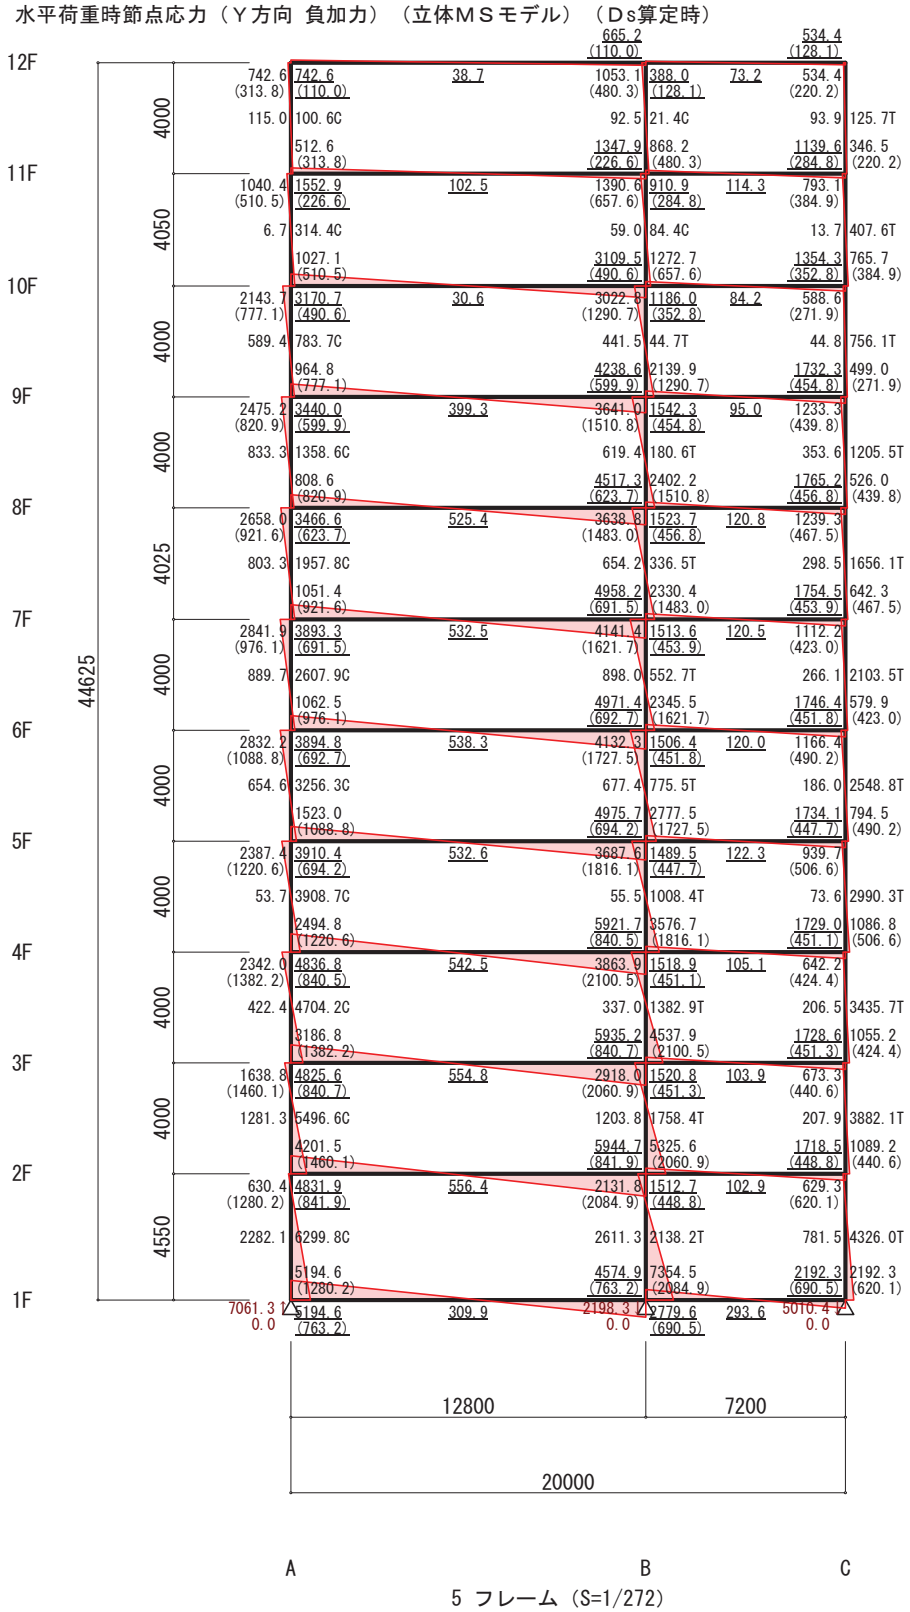

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

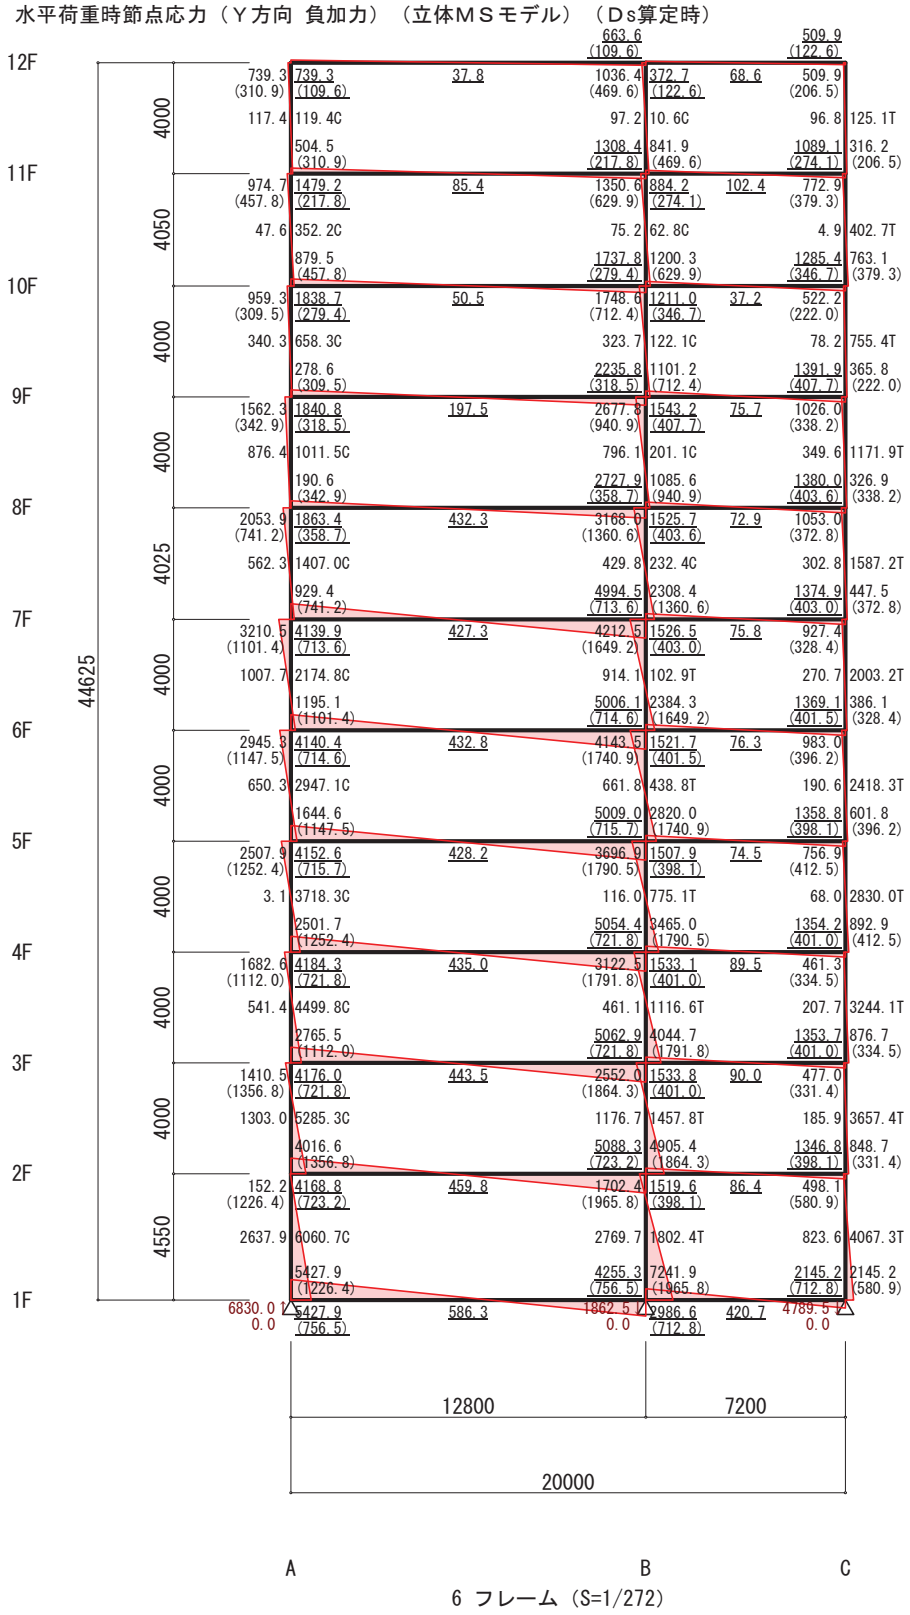

6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

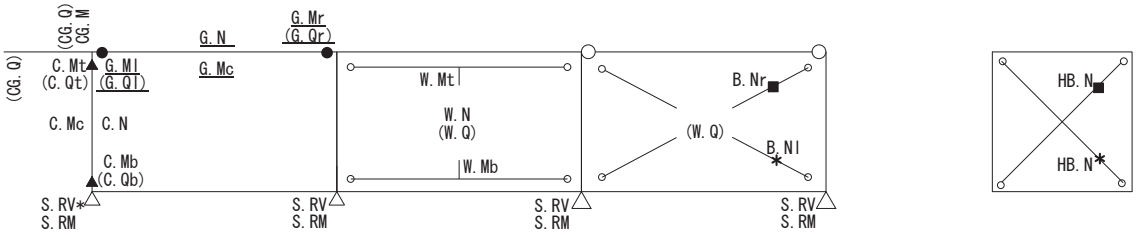

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

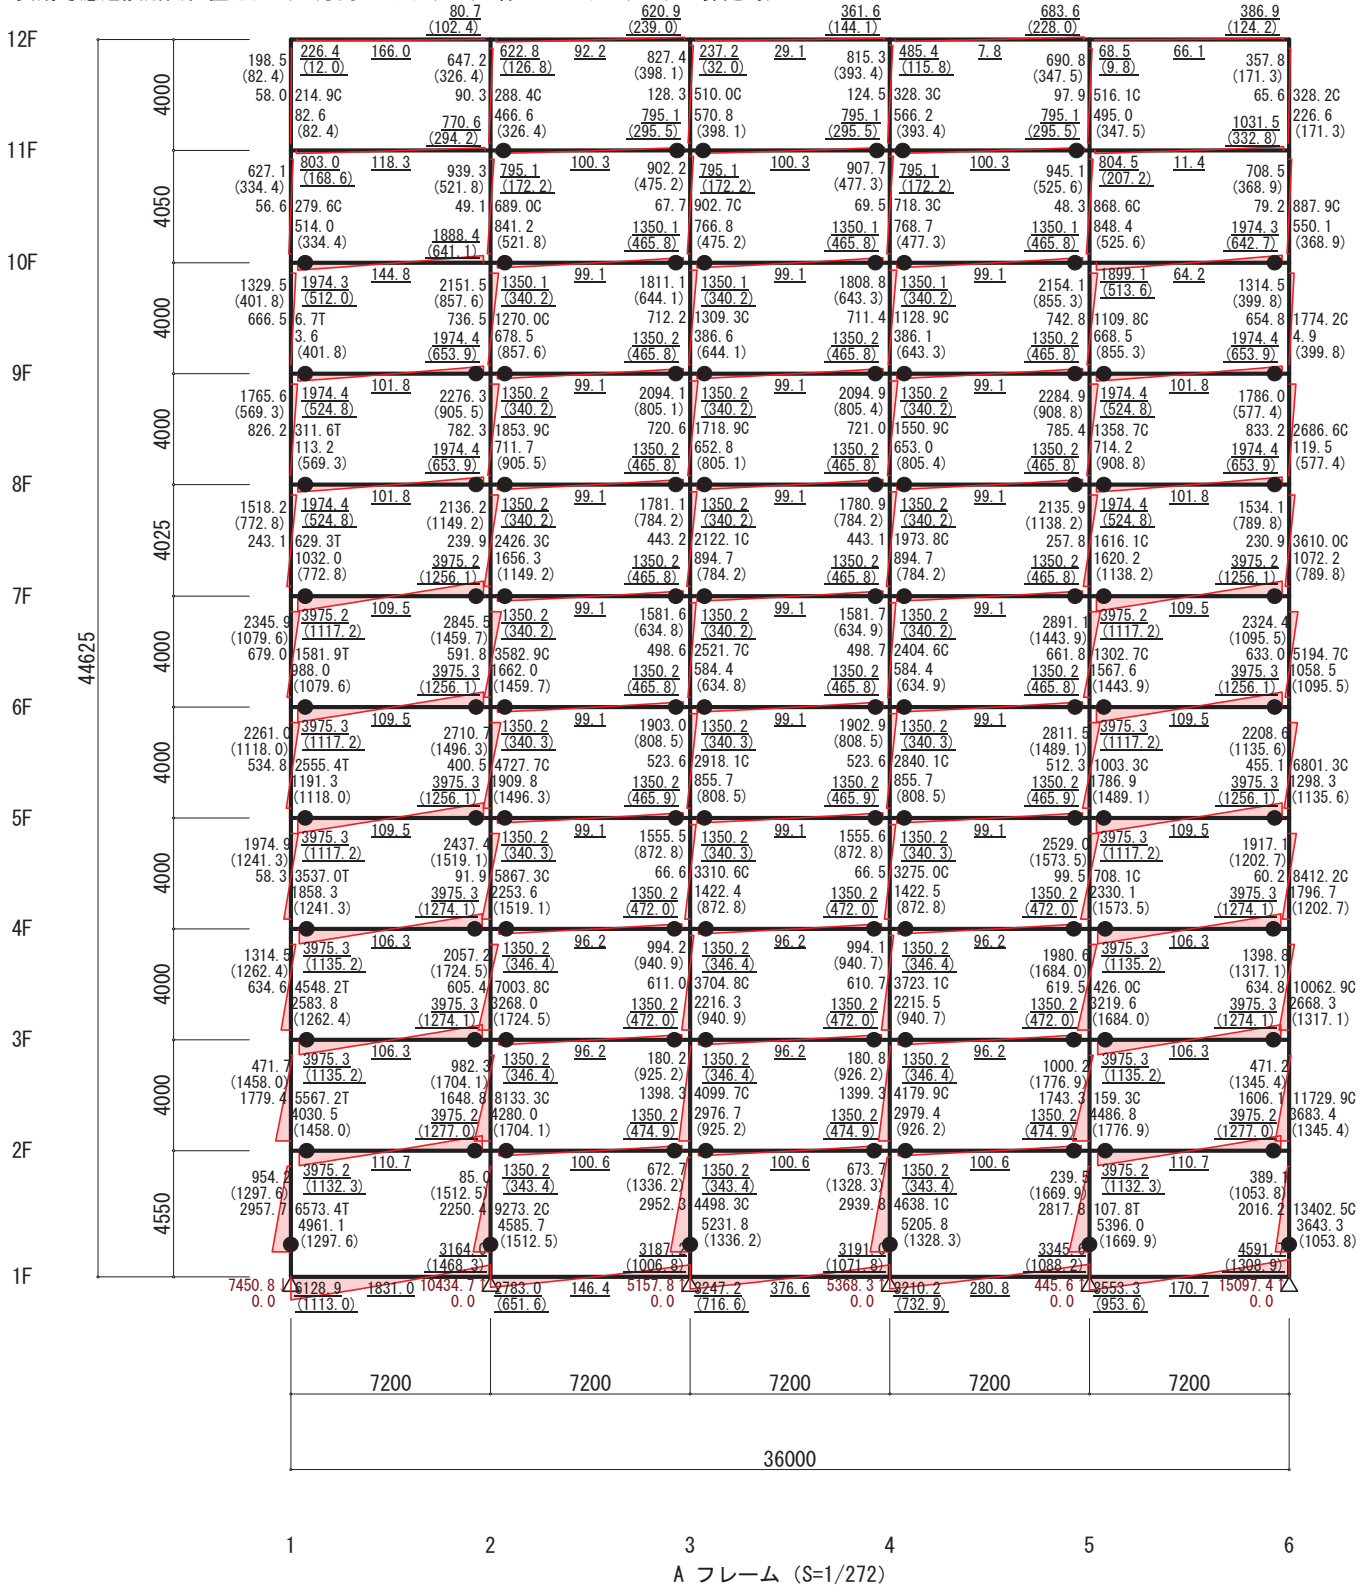

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

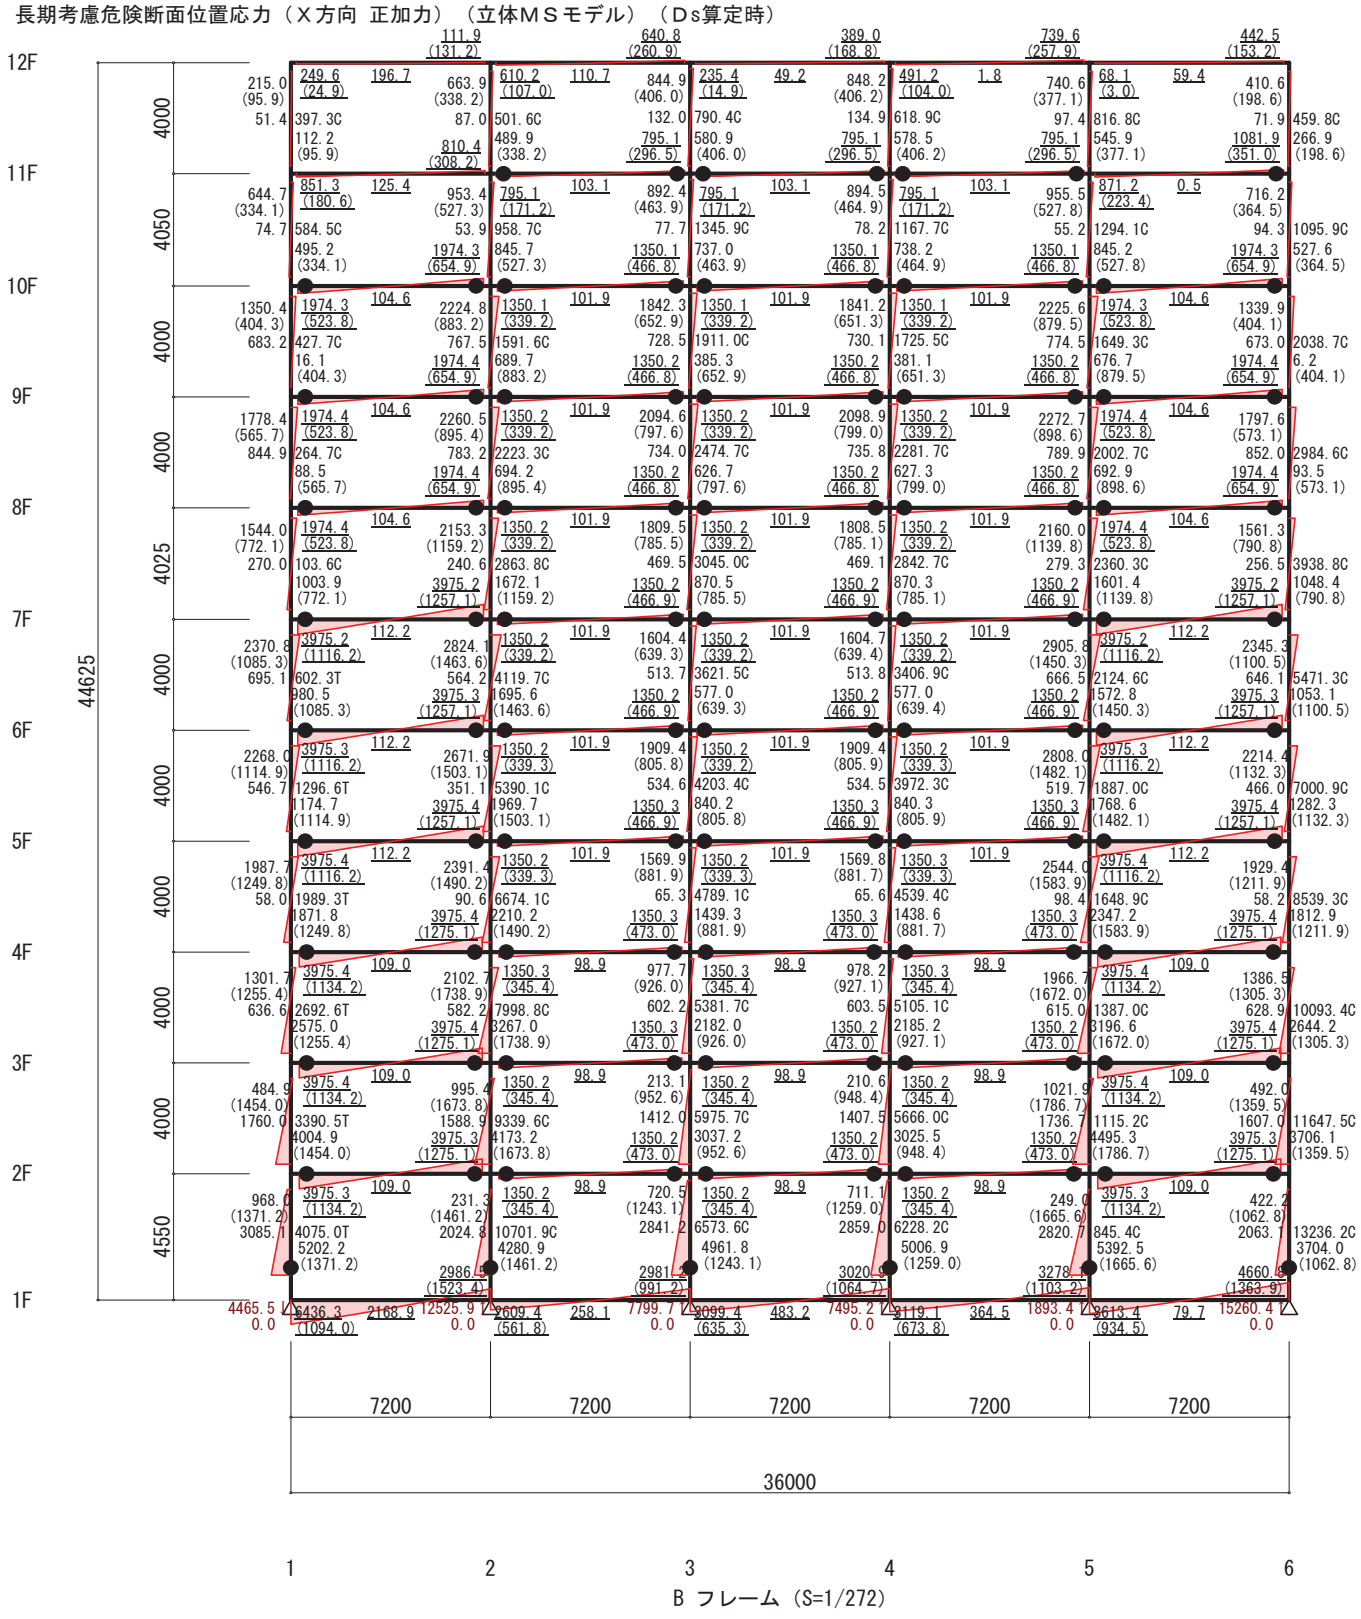

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

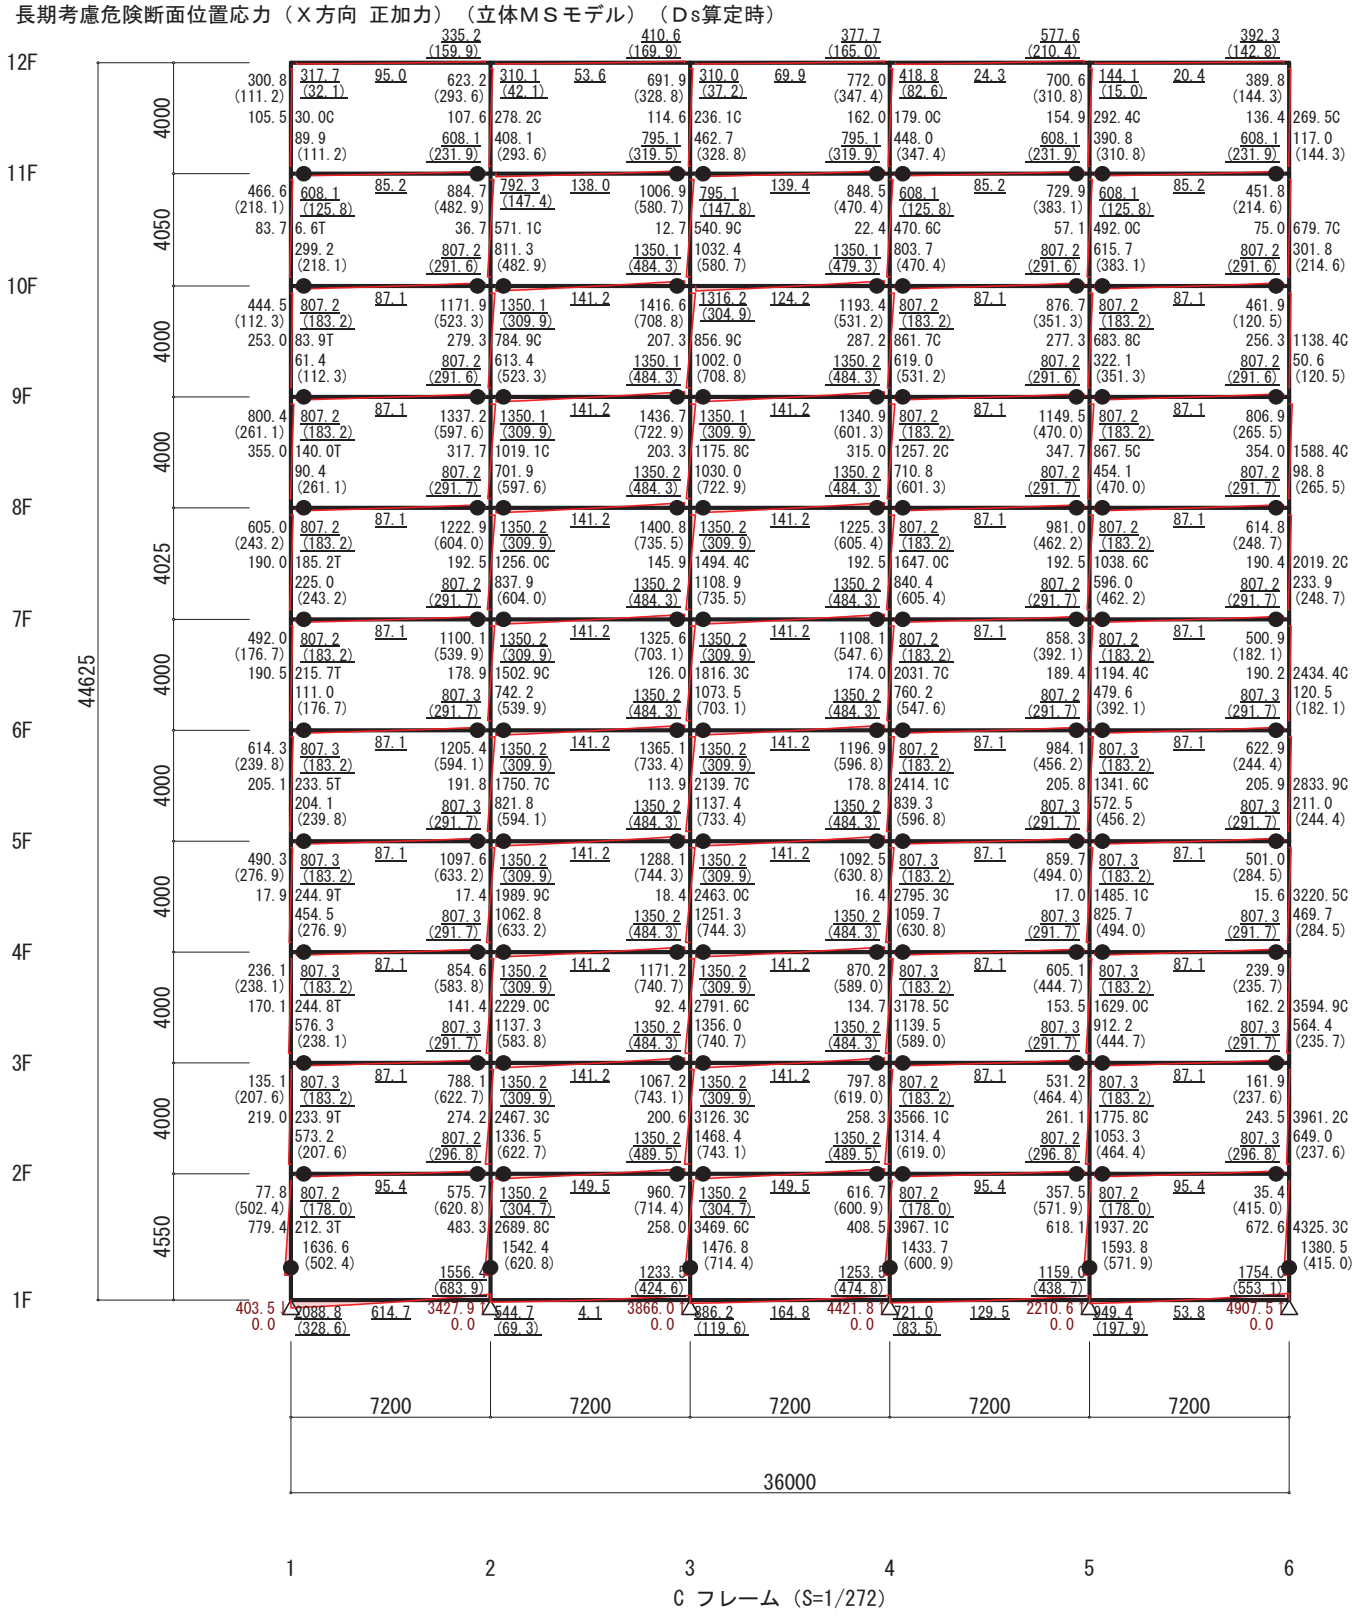

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

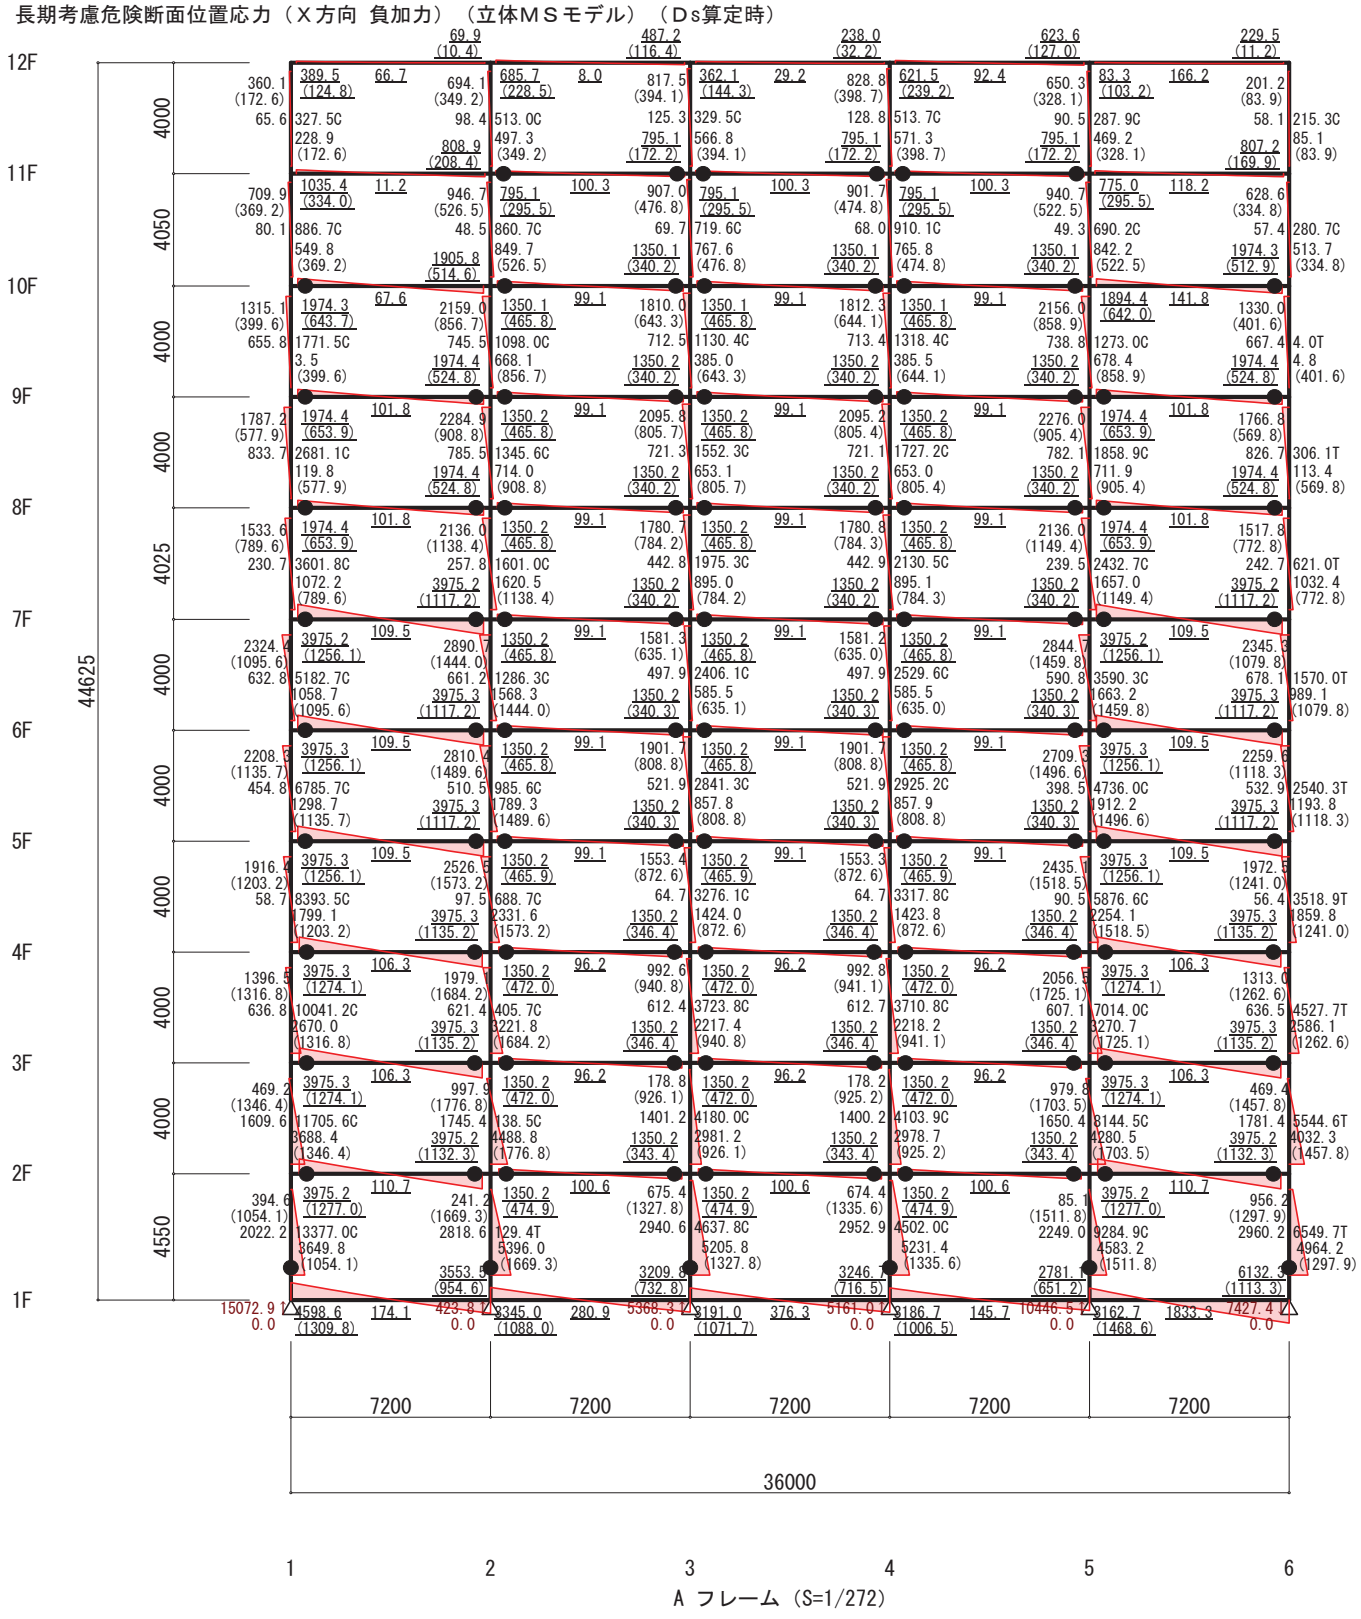

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

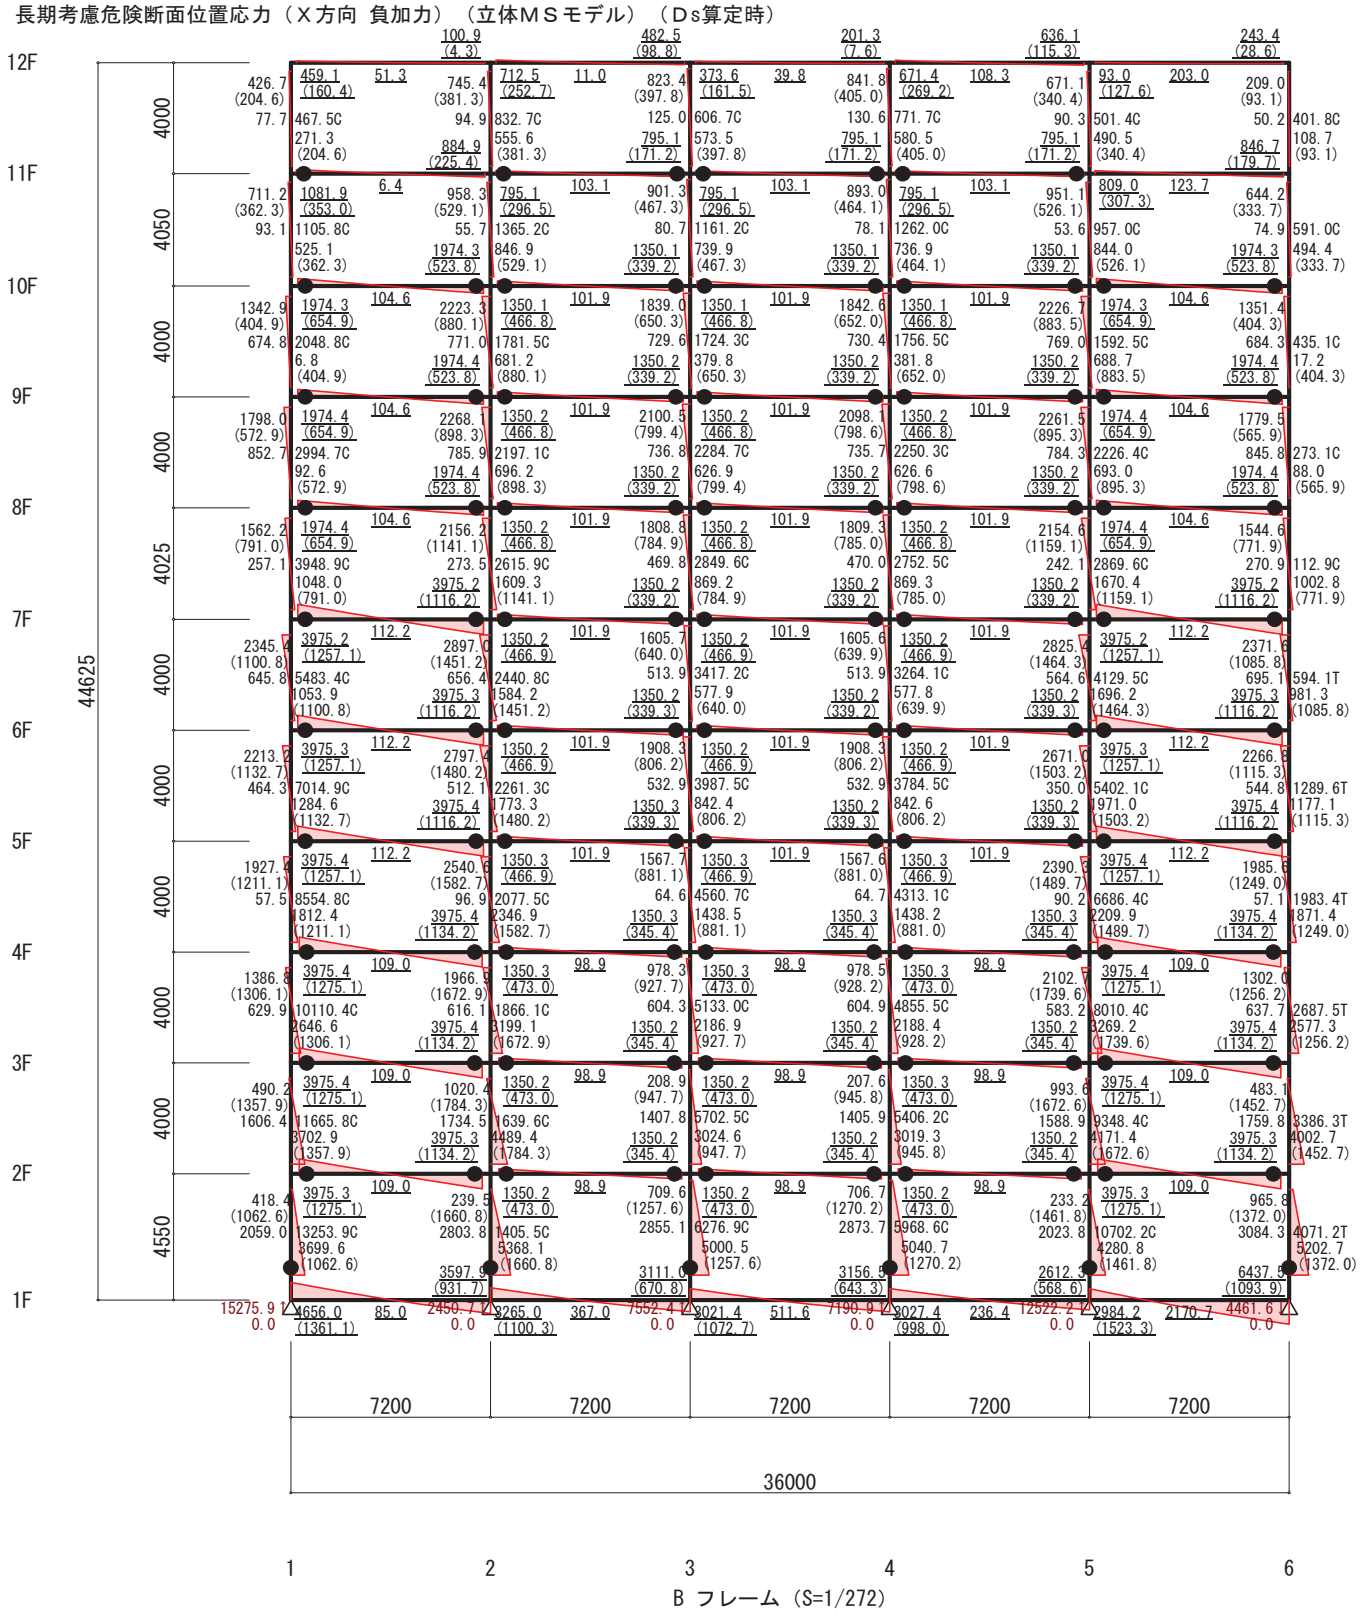

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

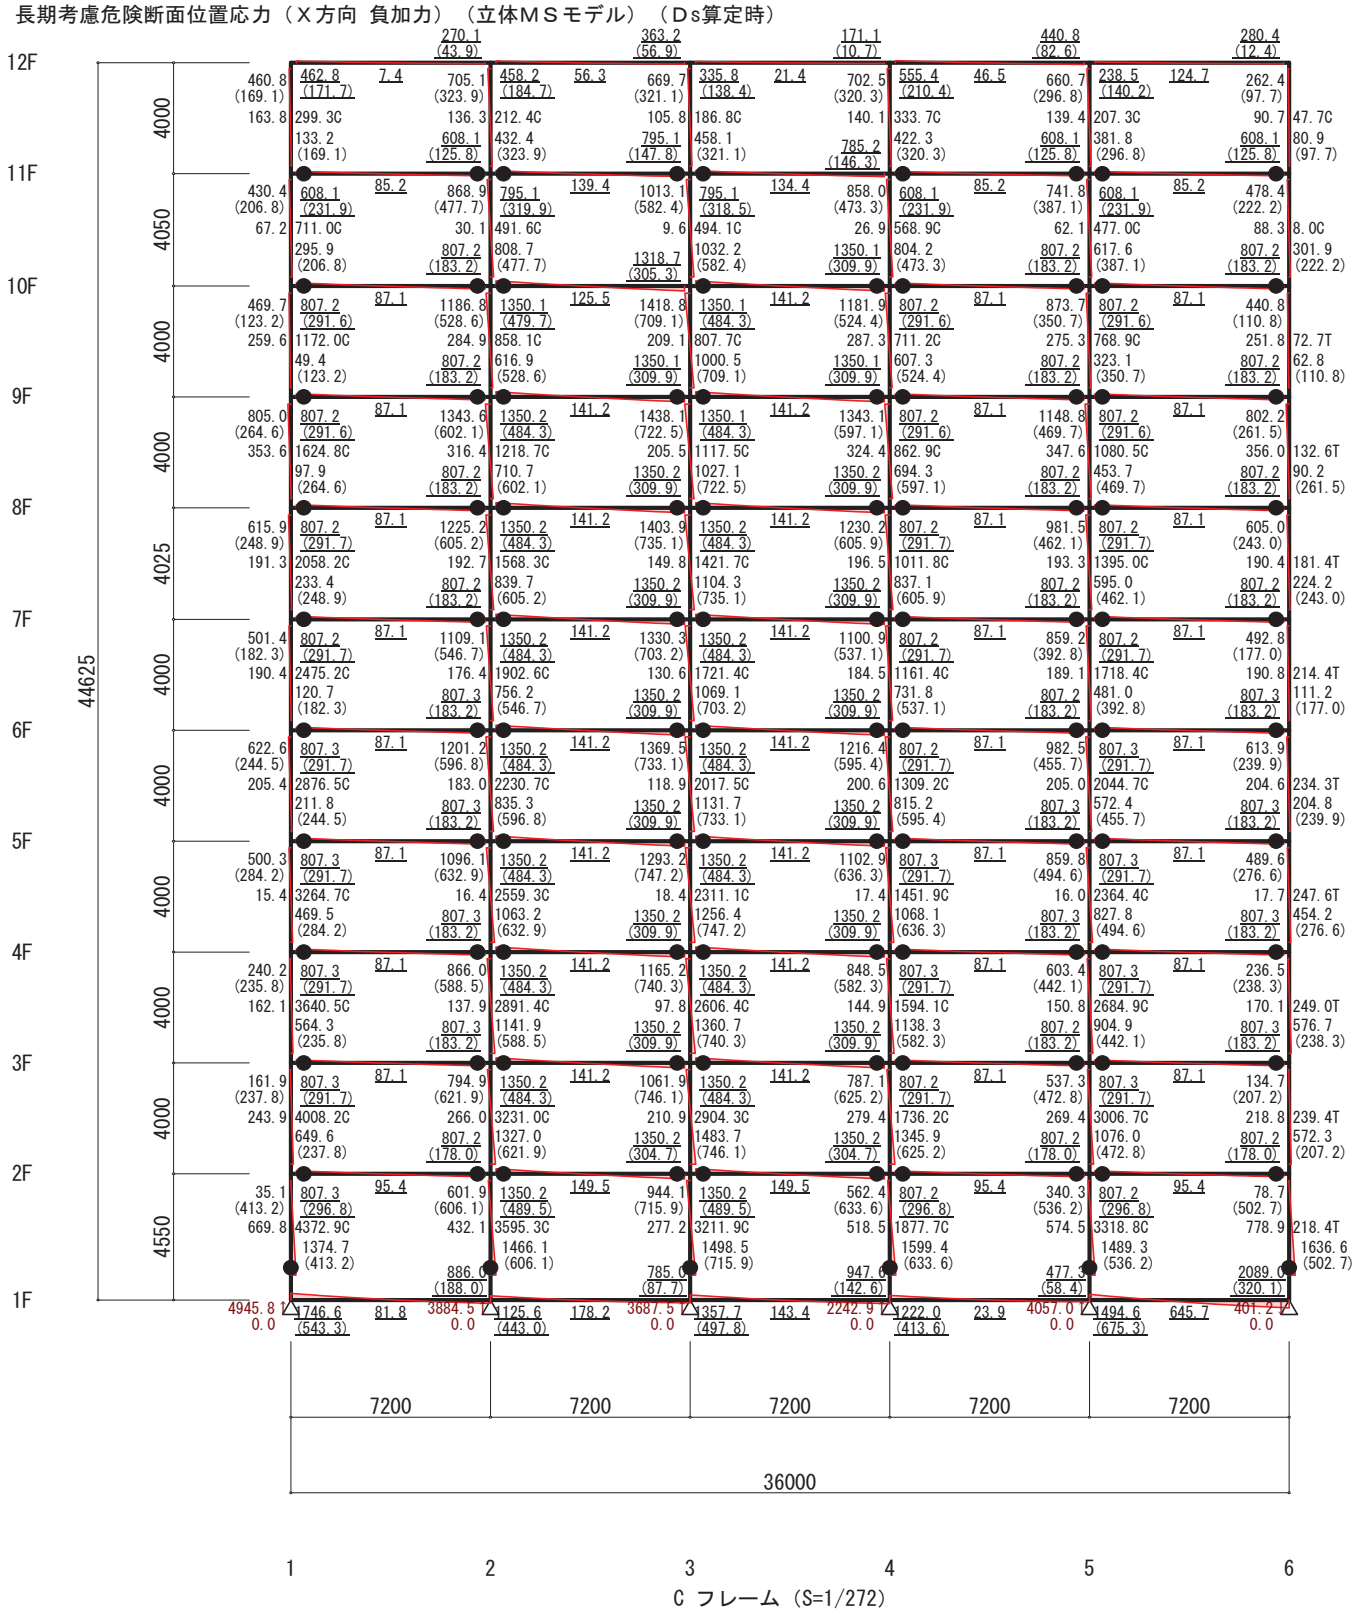

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

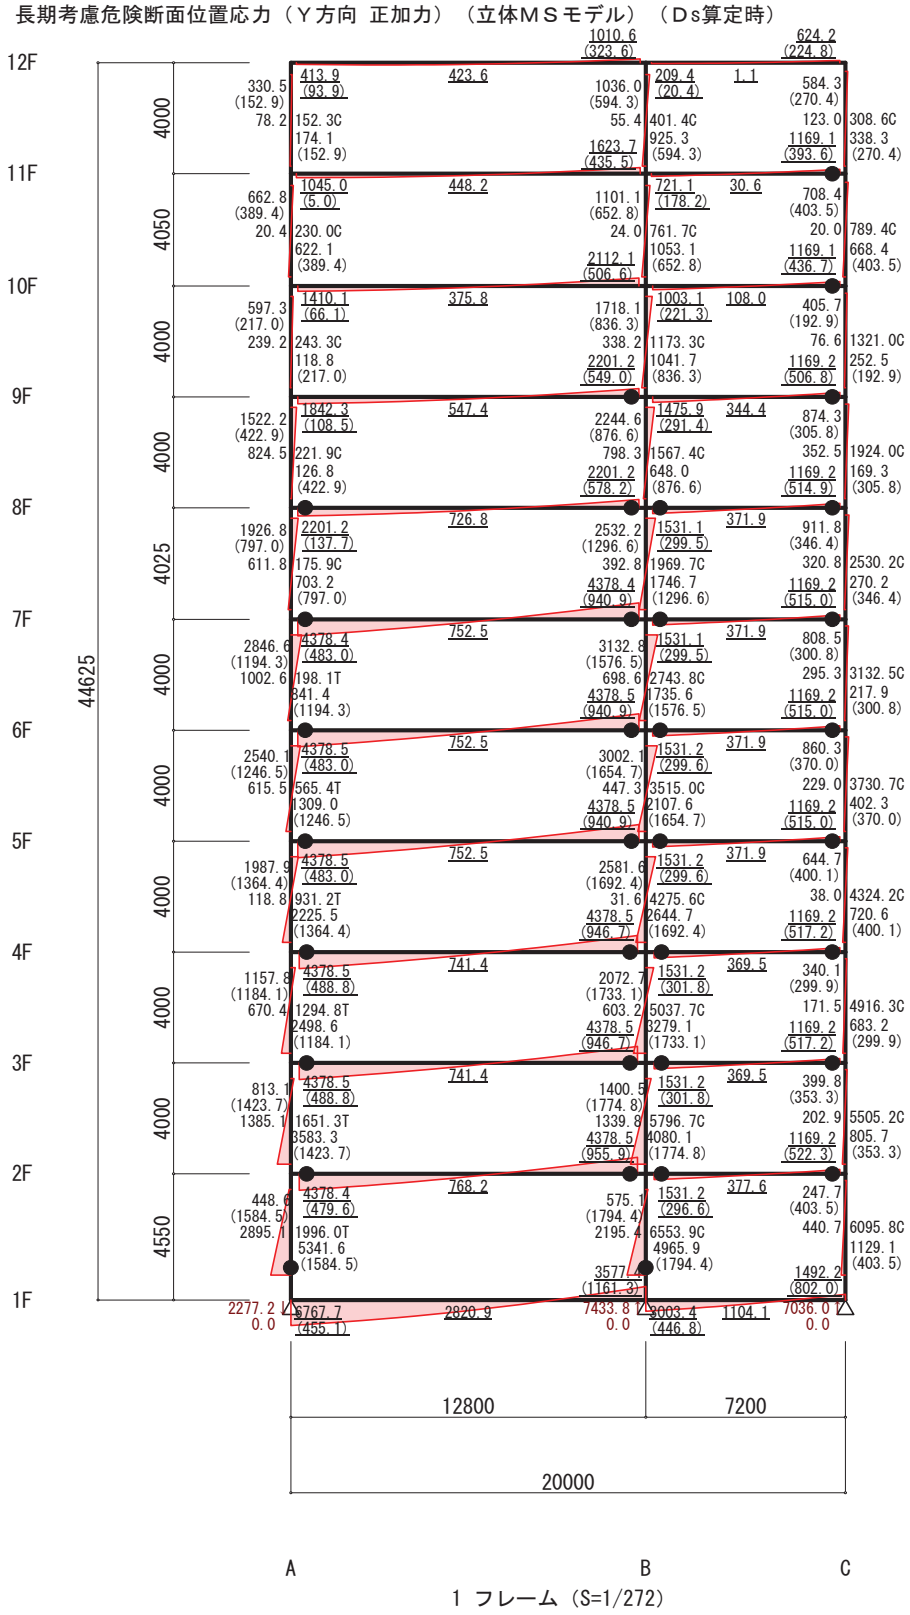

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

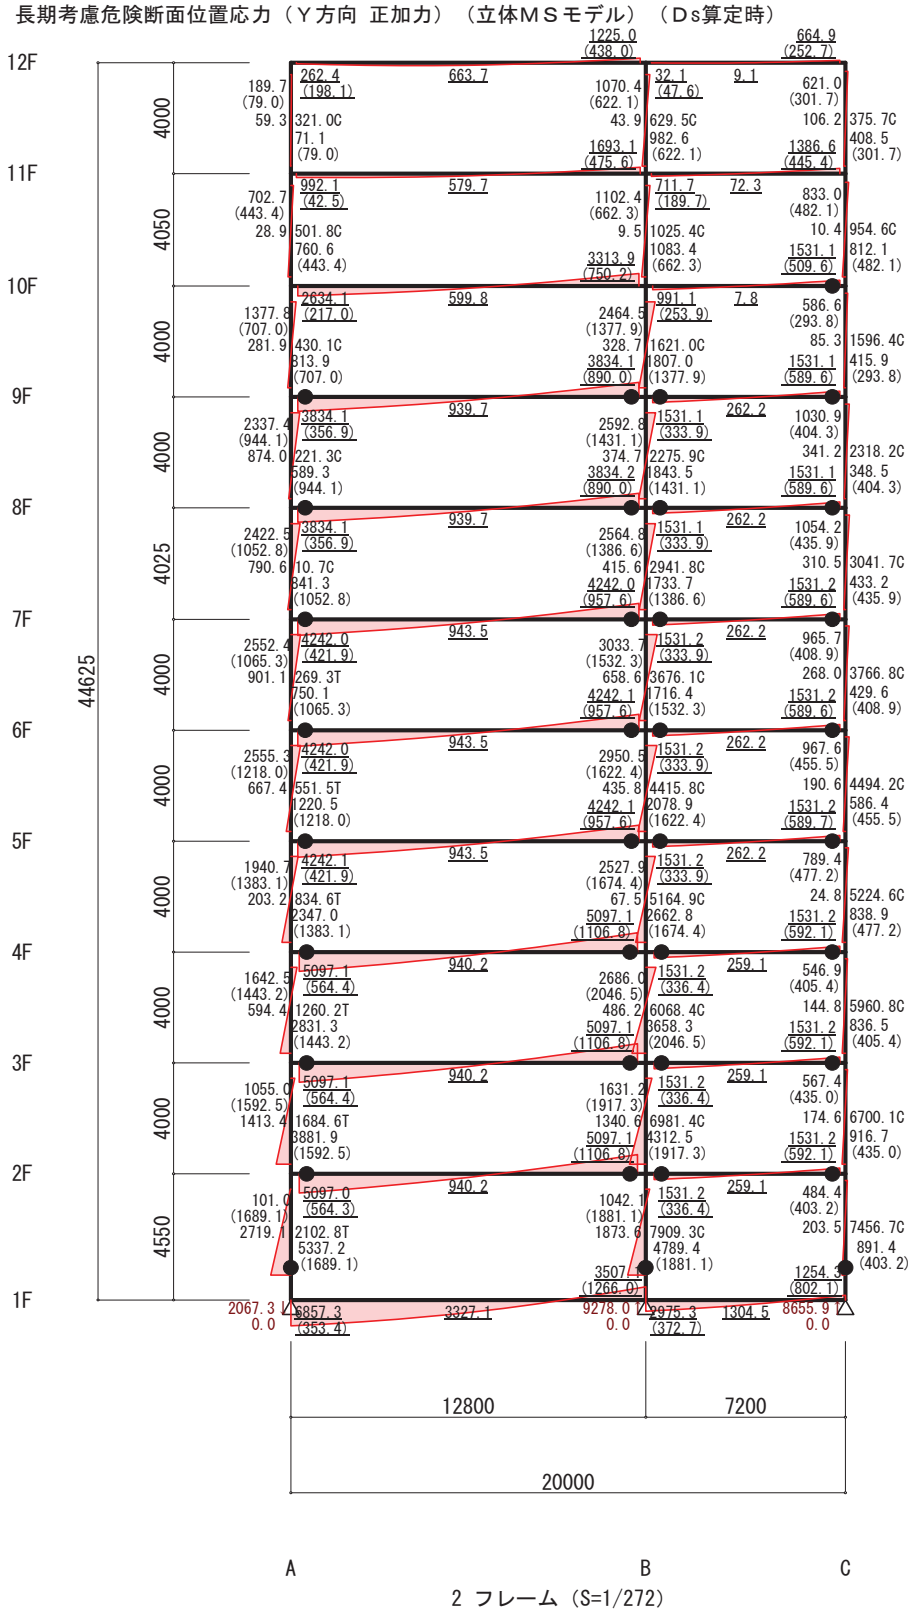

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

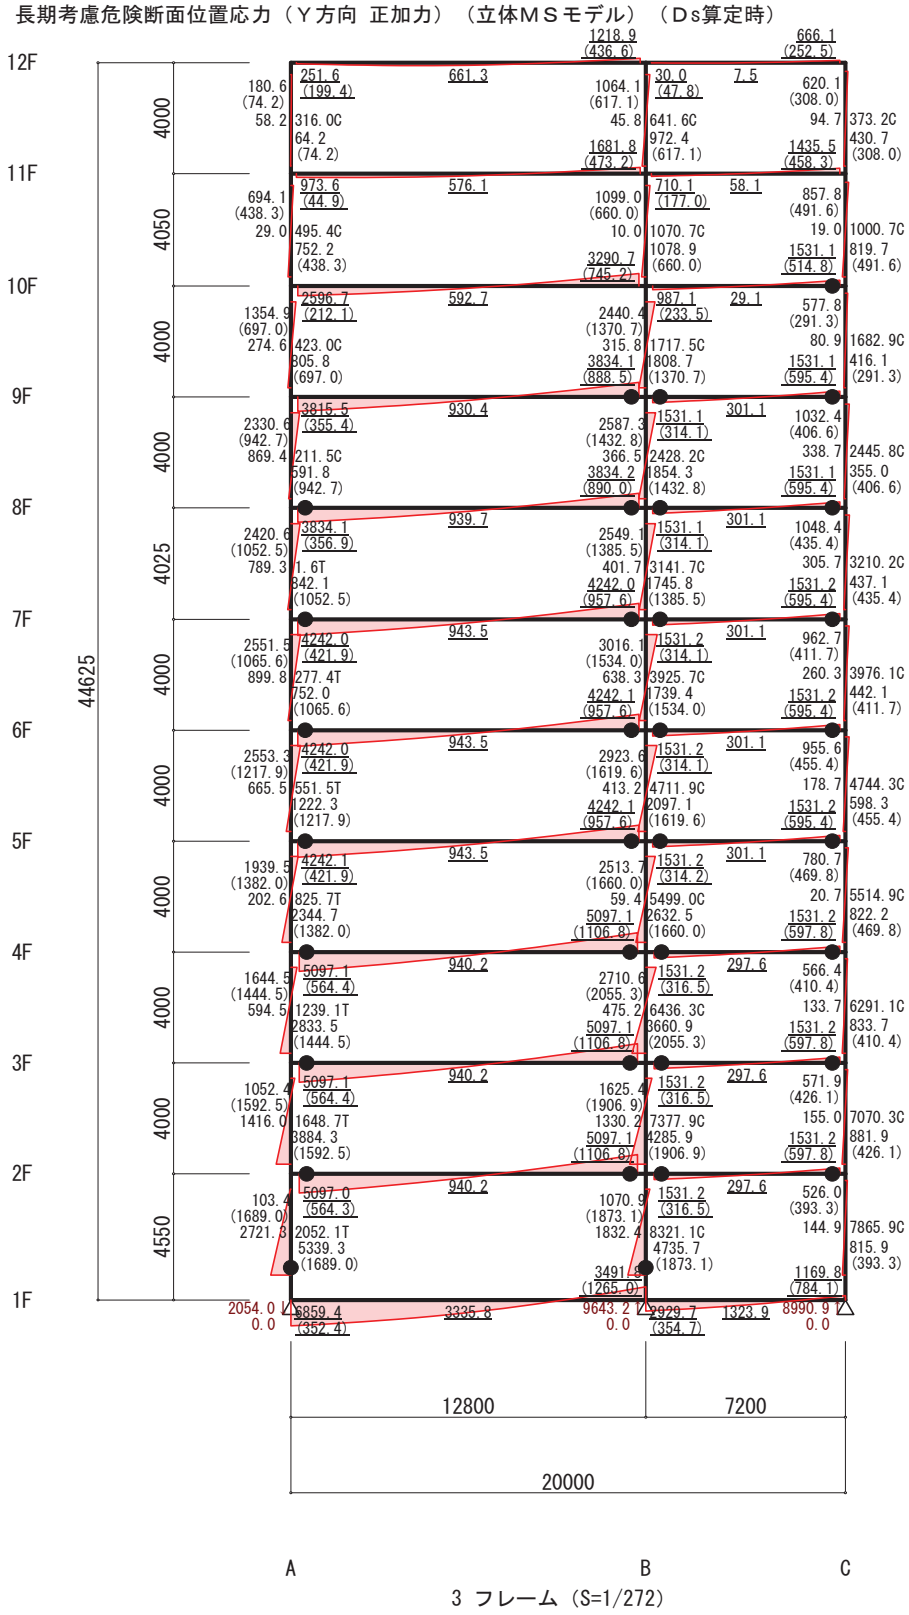

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

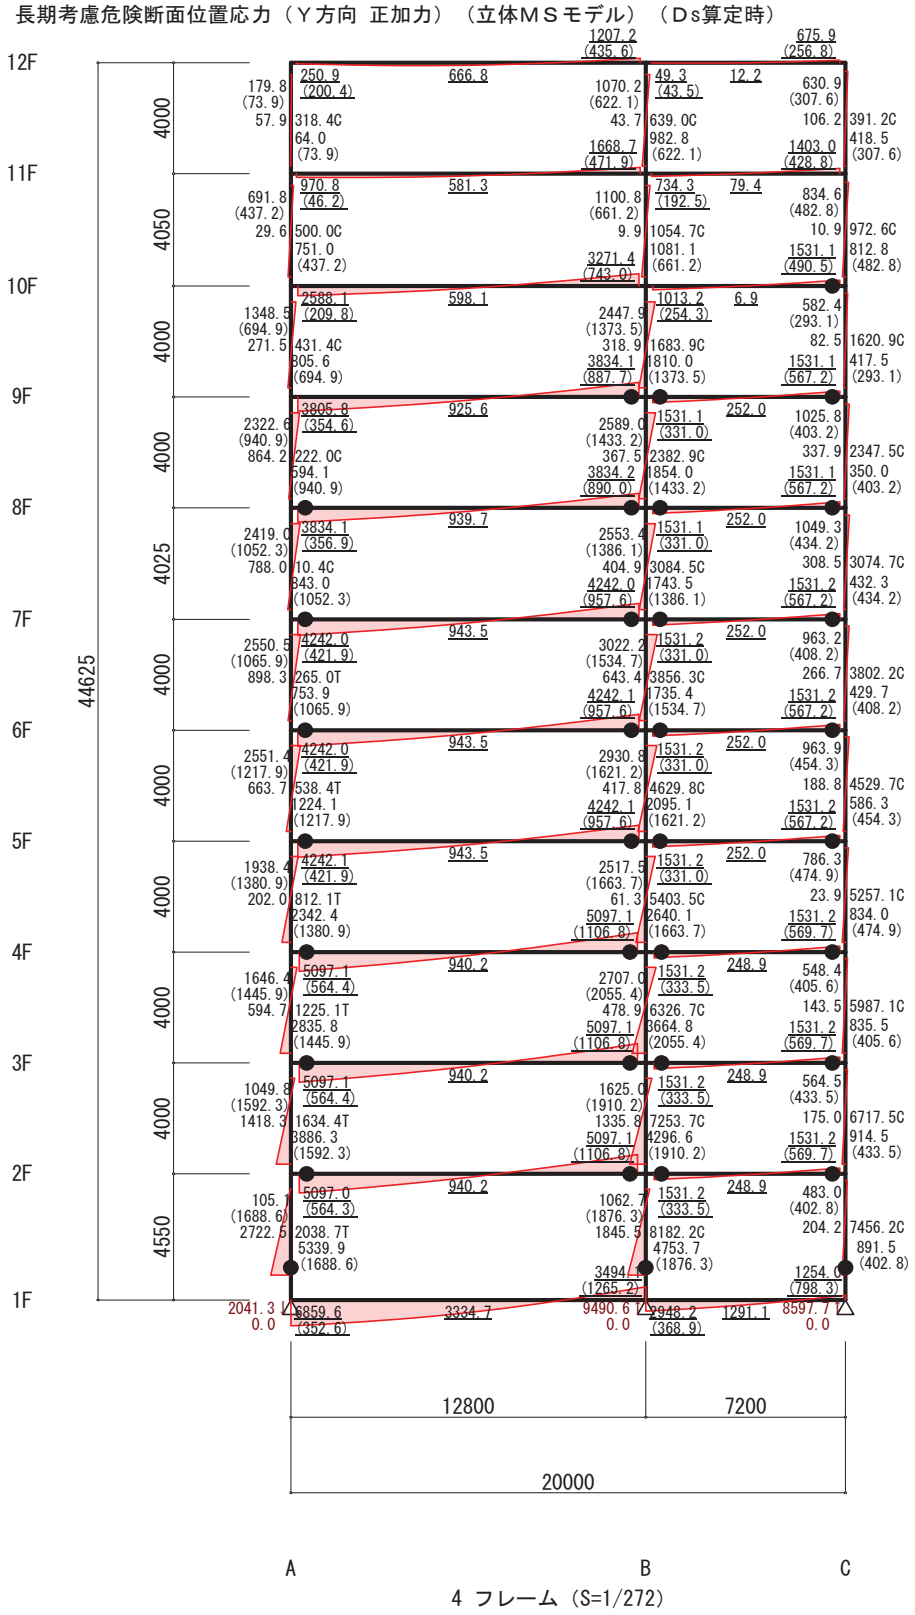

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

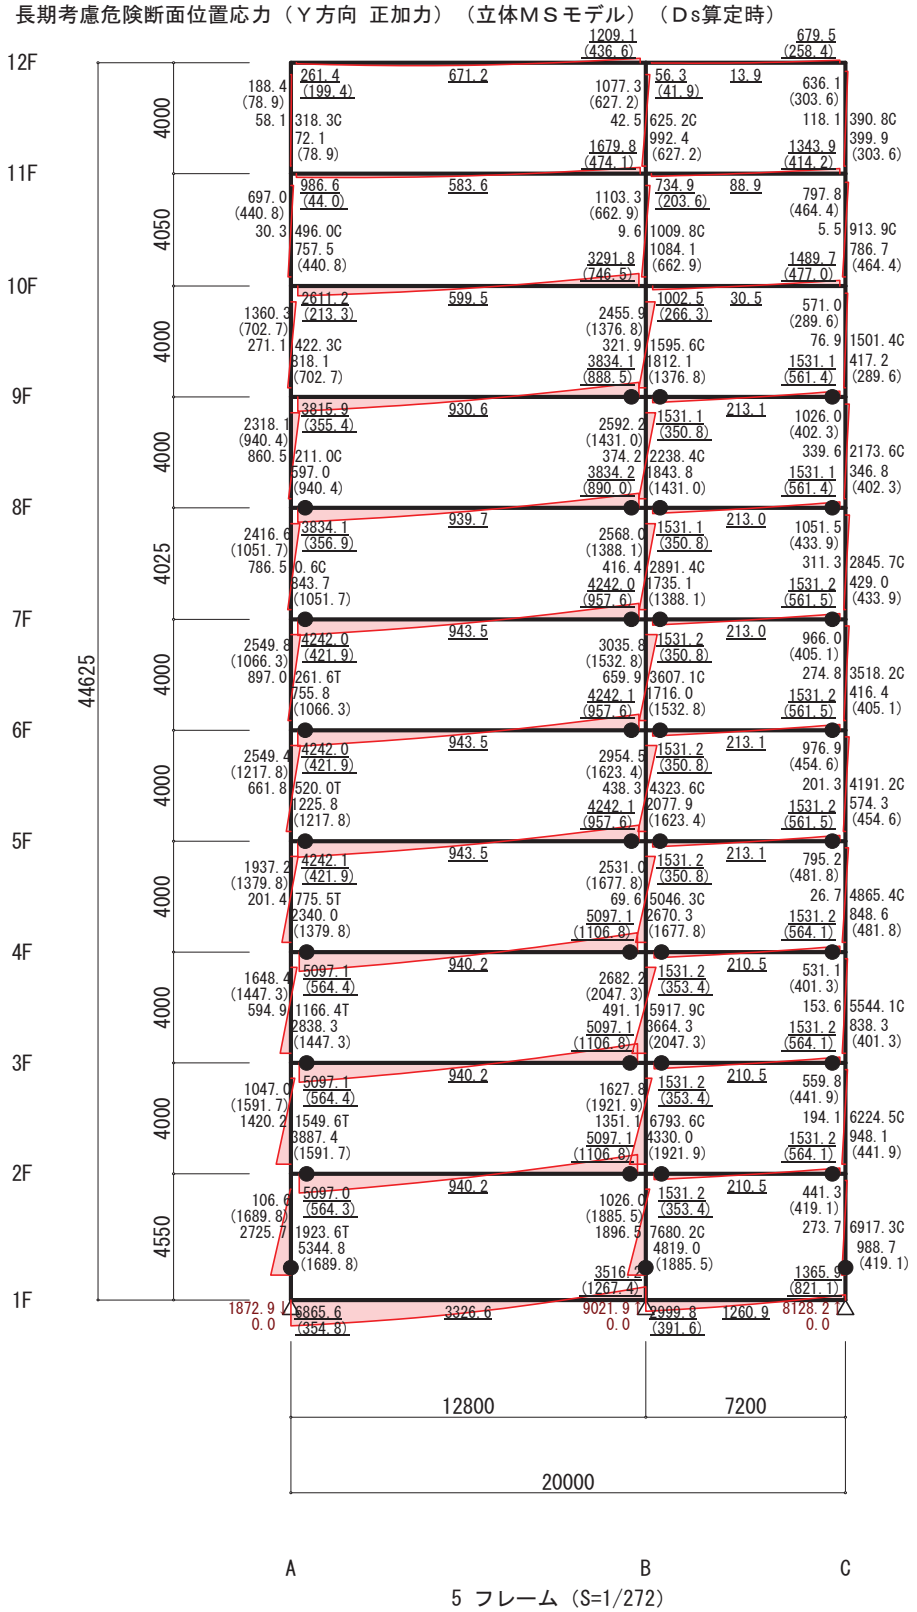

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

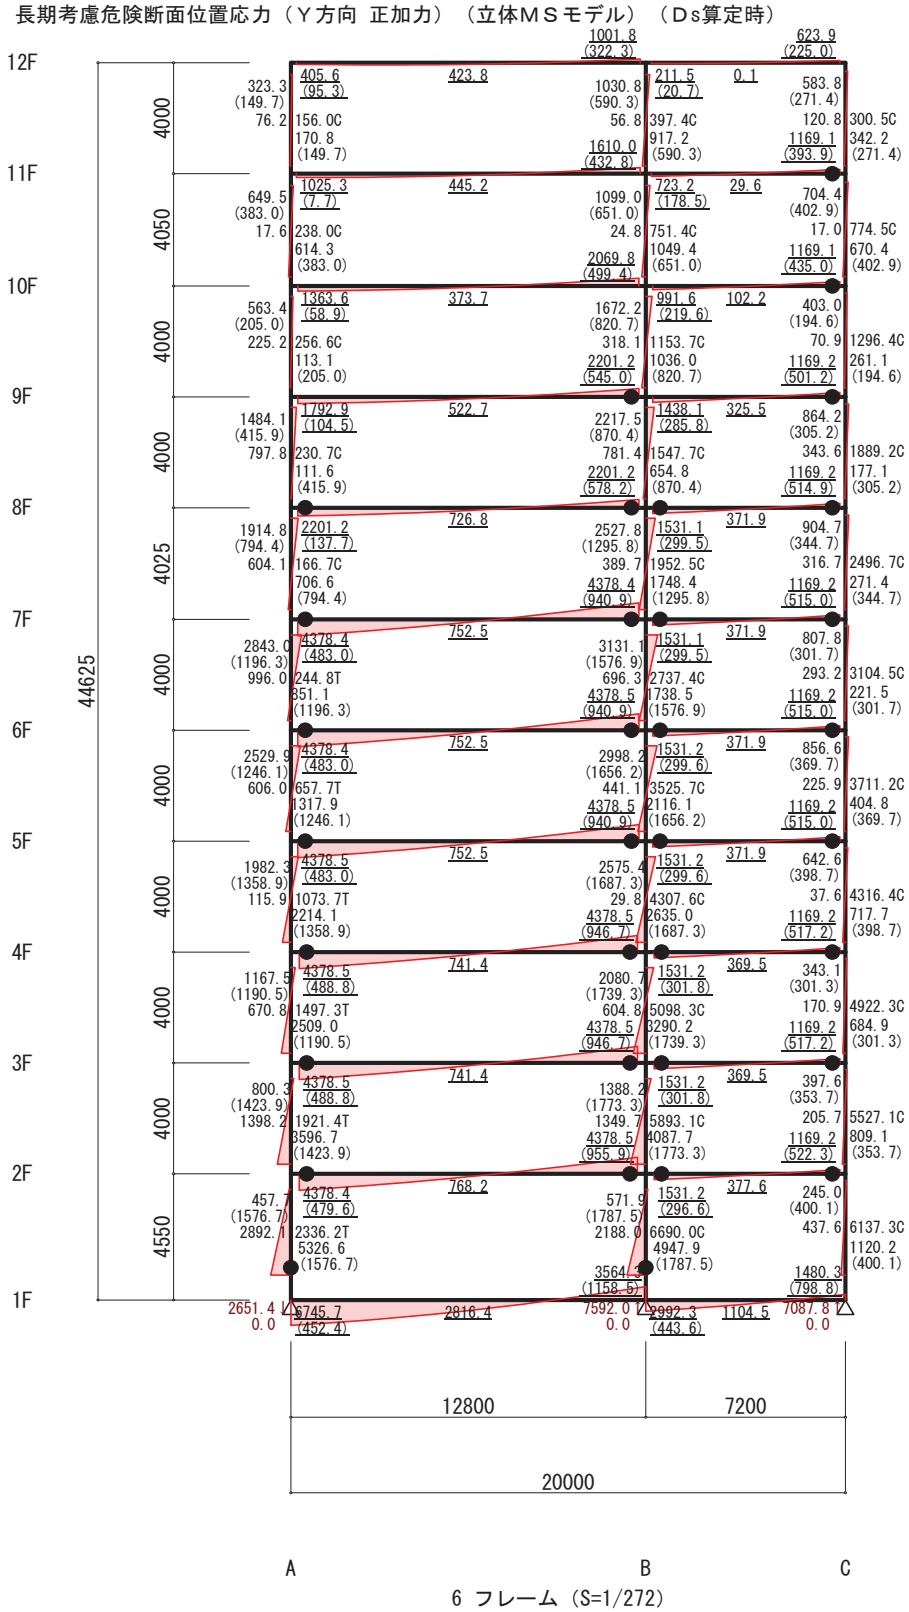

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

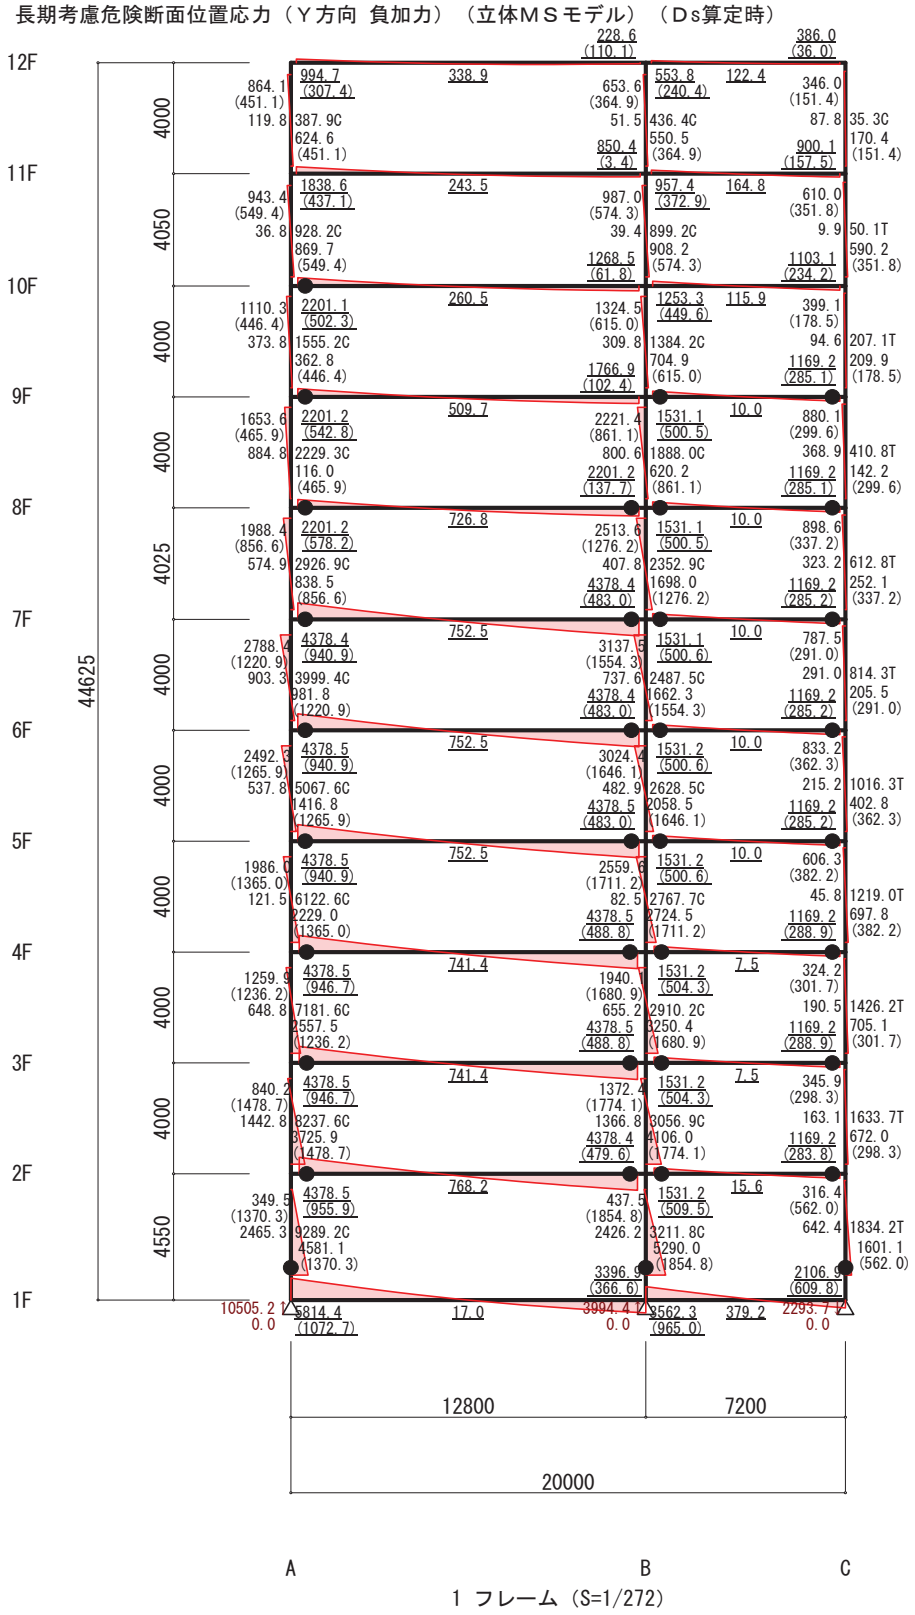

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

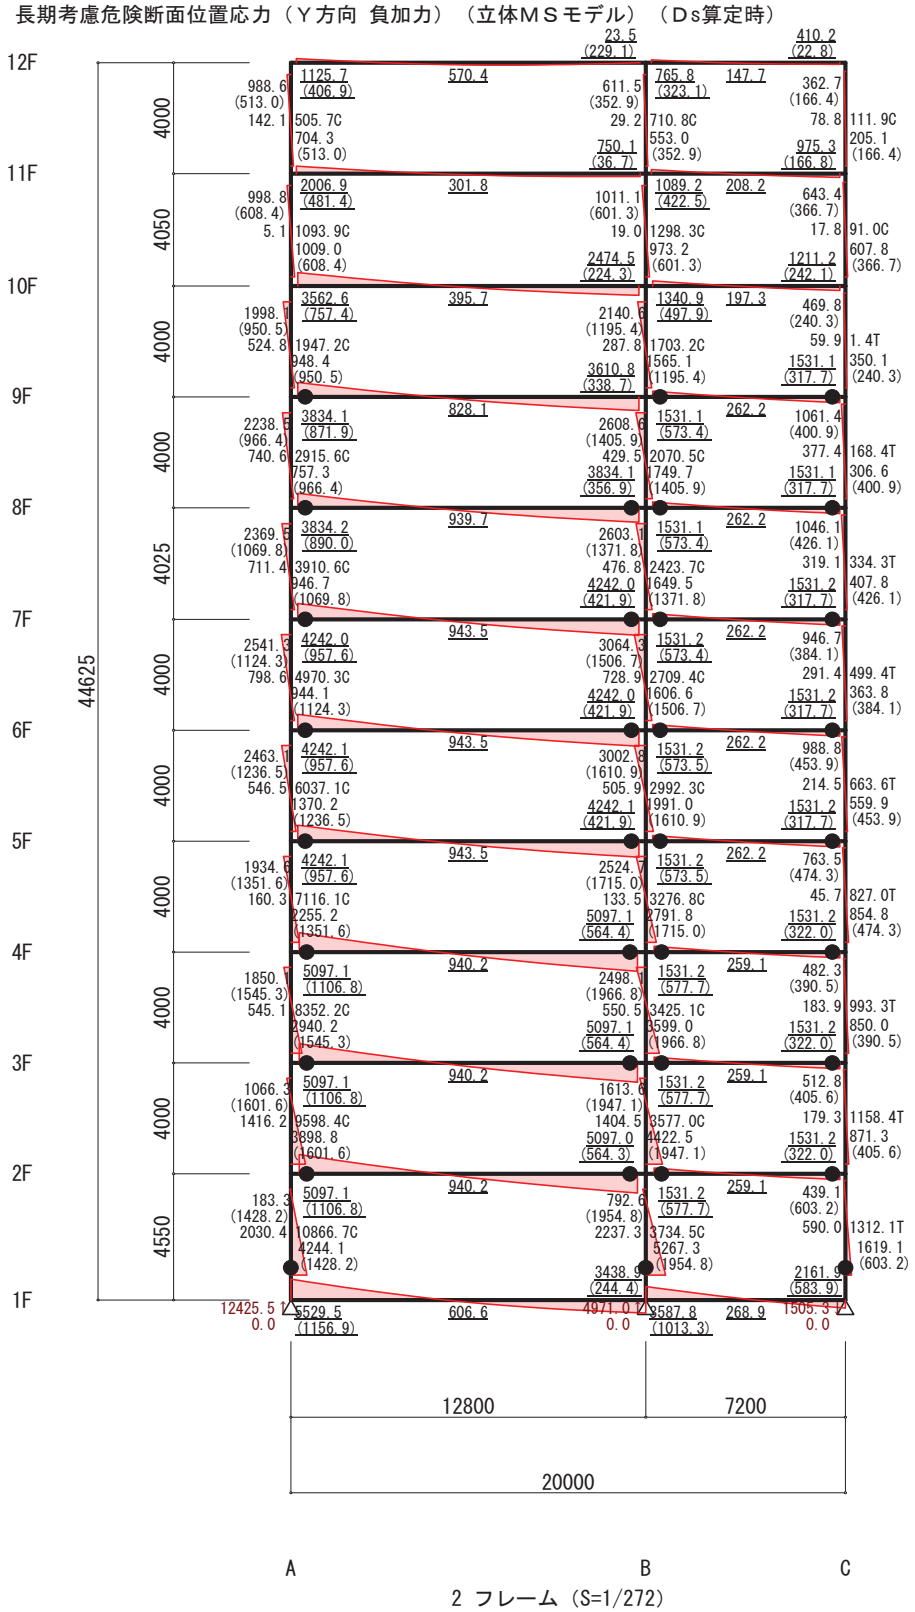

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

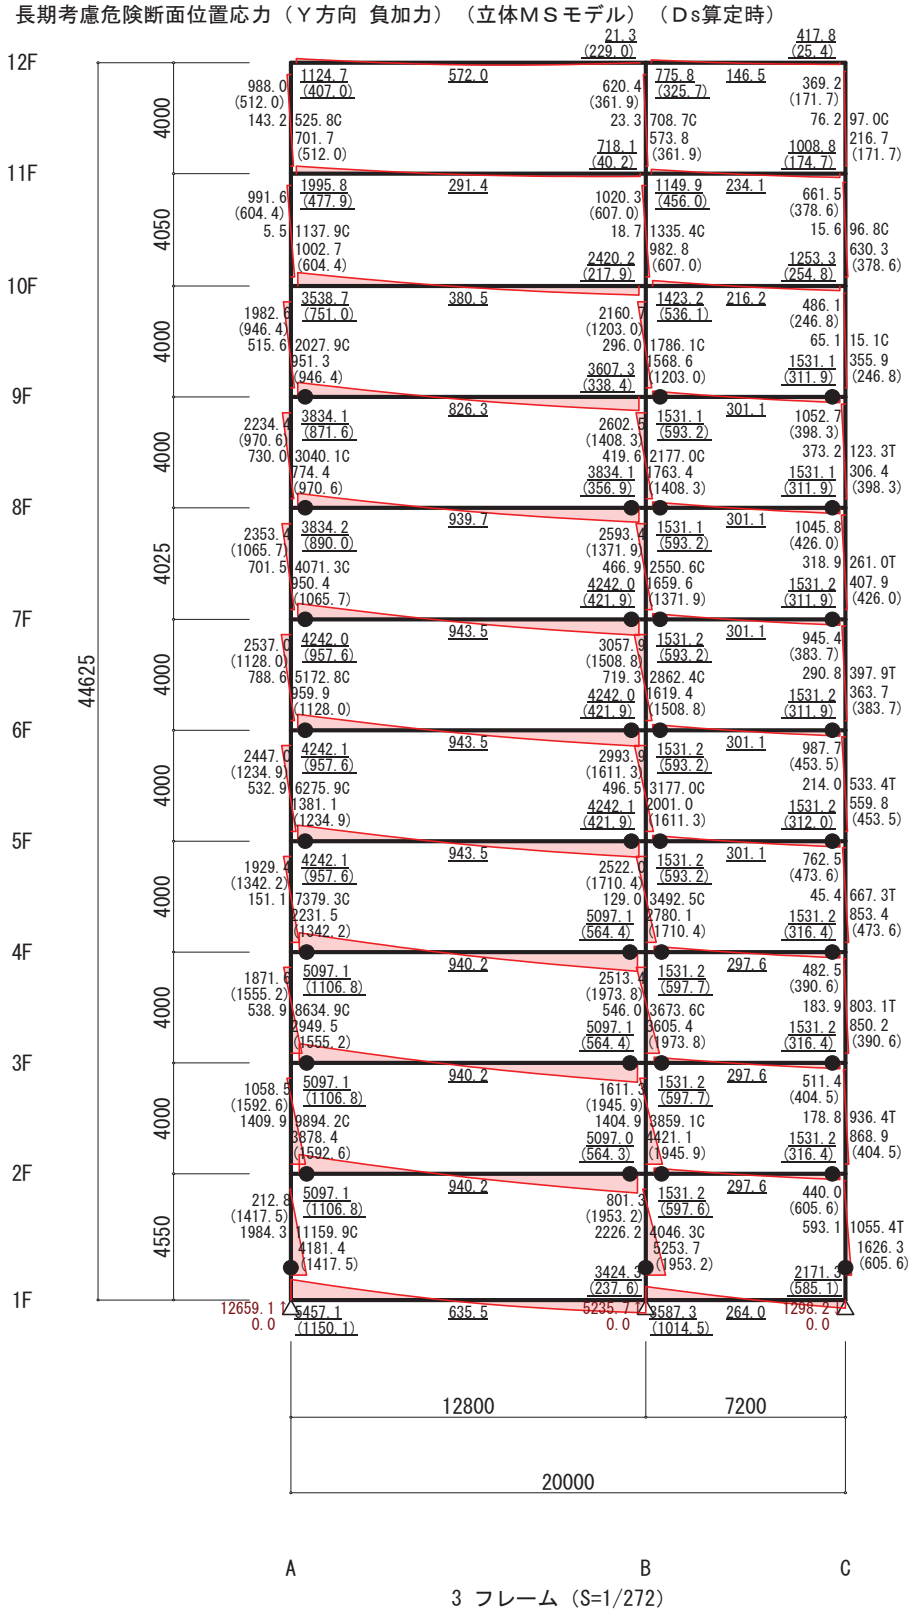

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

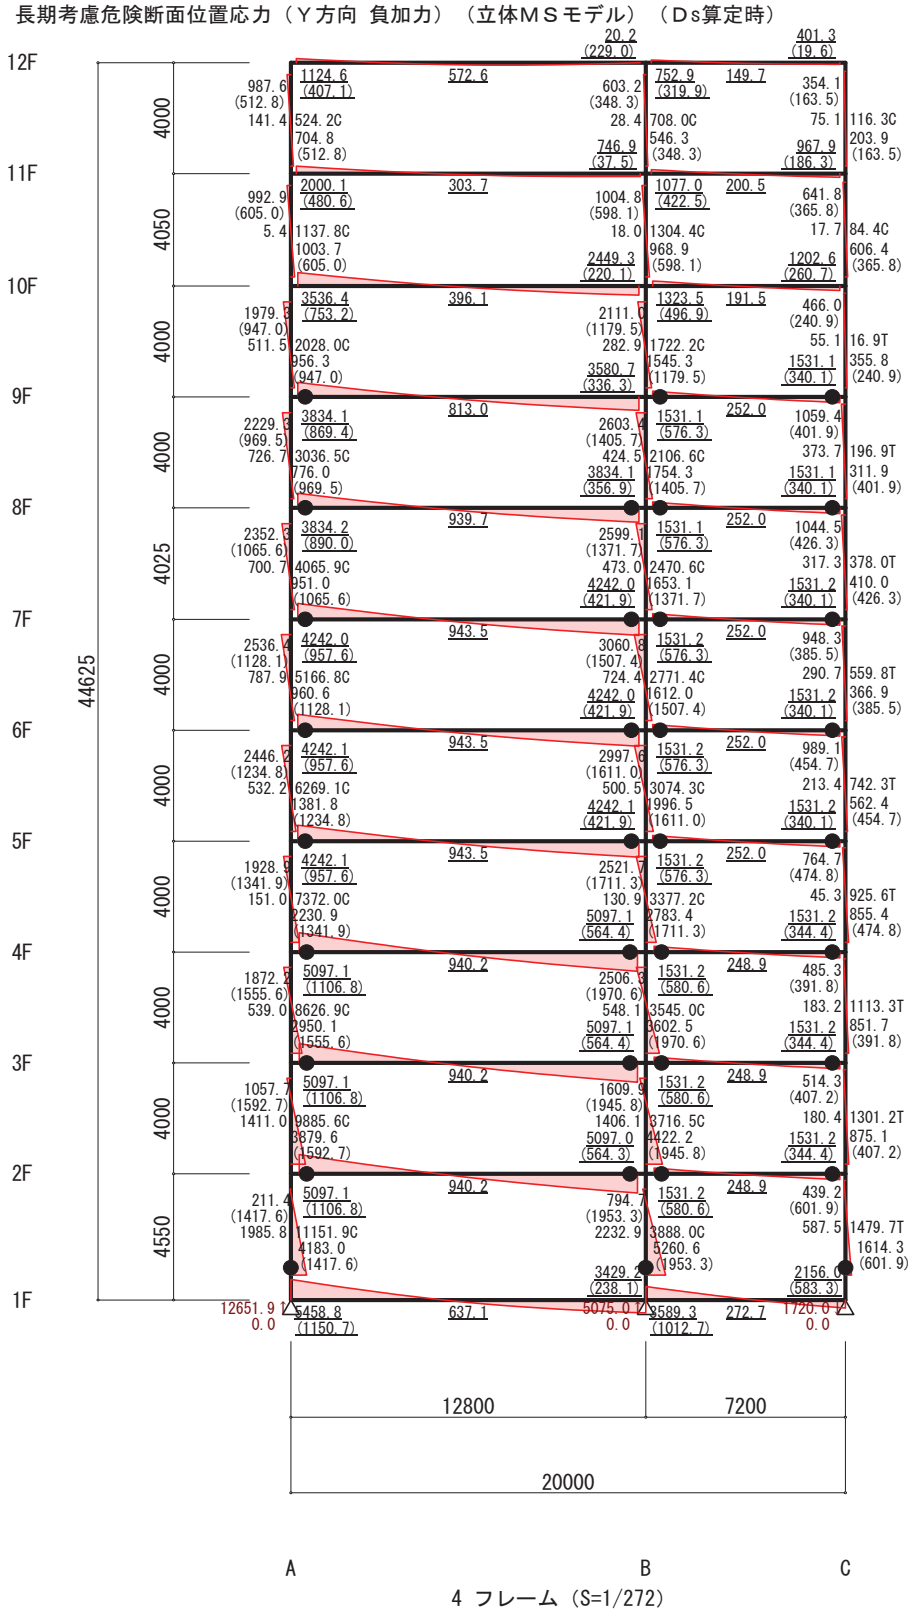

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

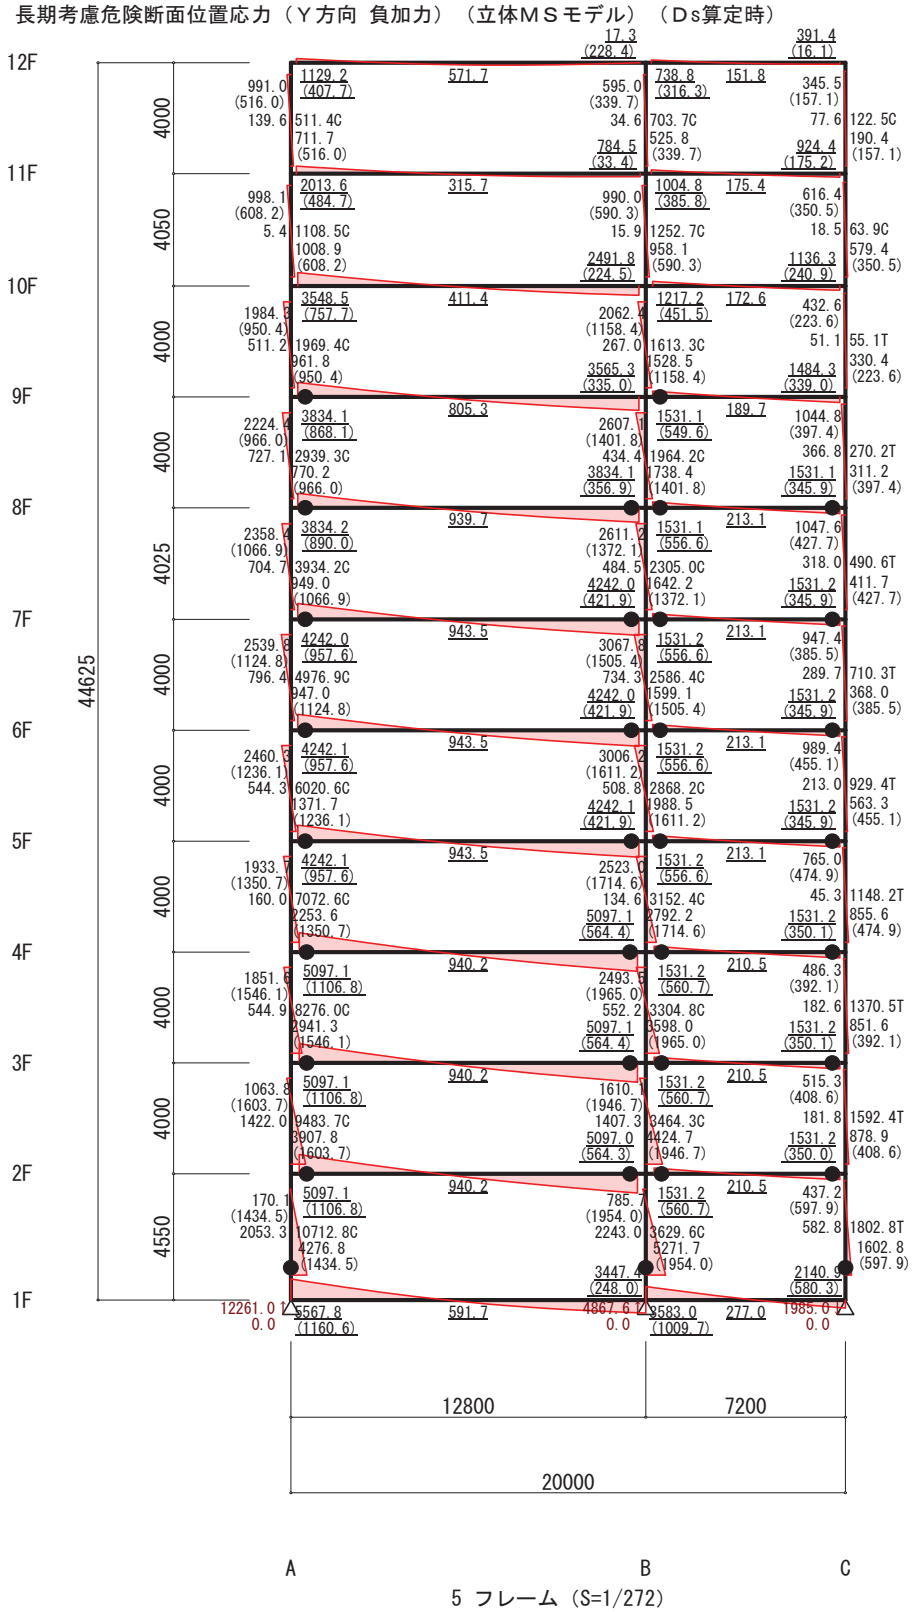

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

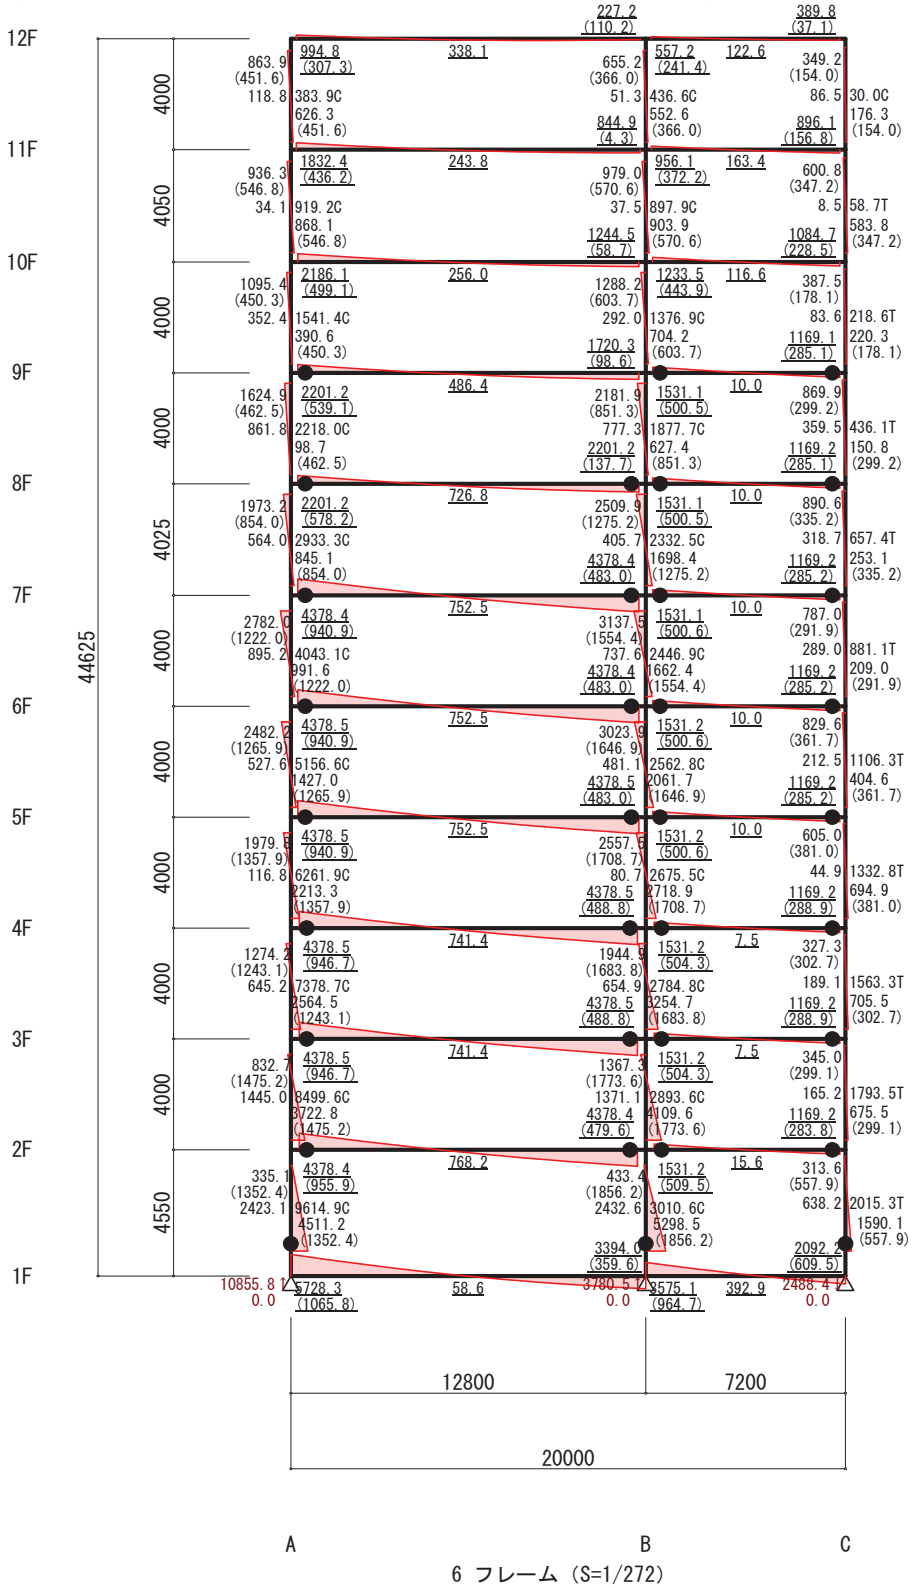

6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

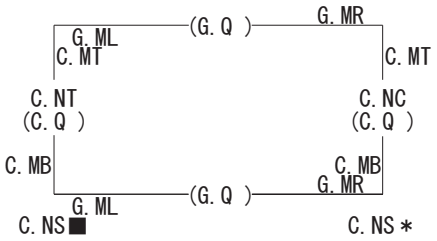

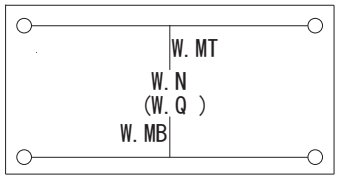

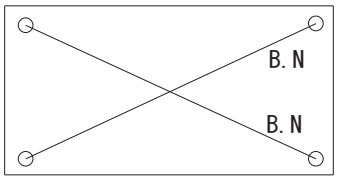

G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

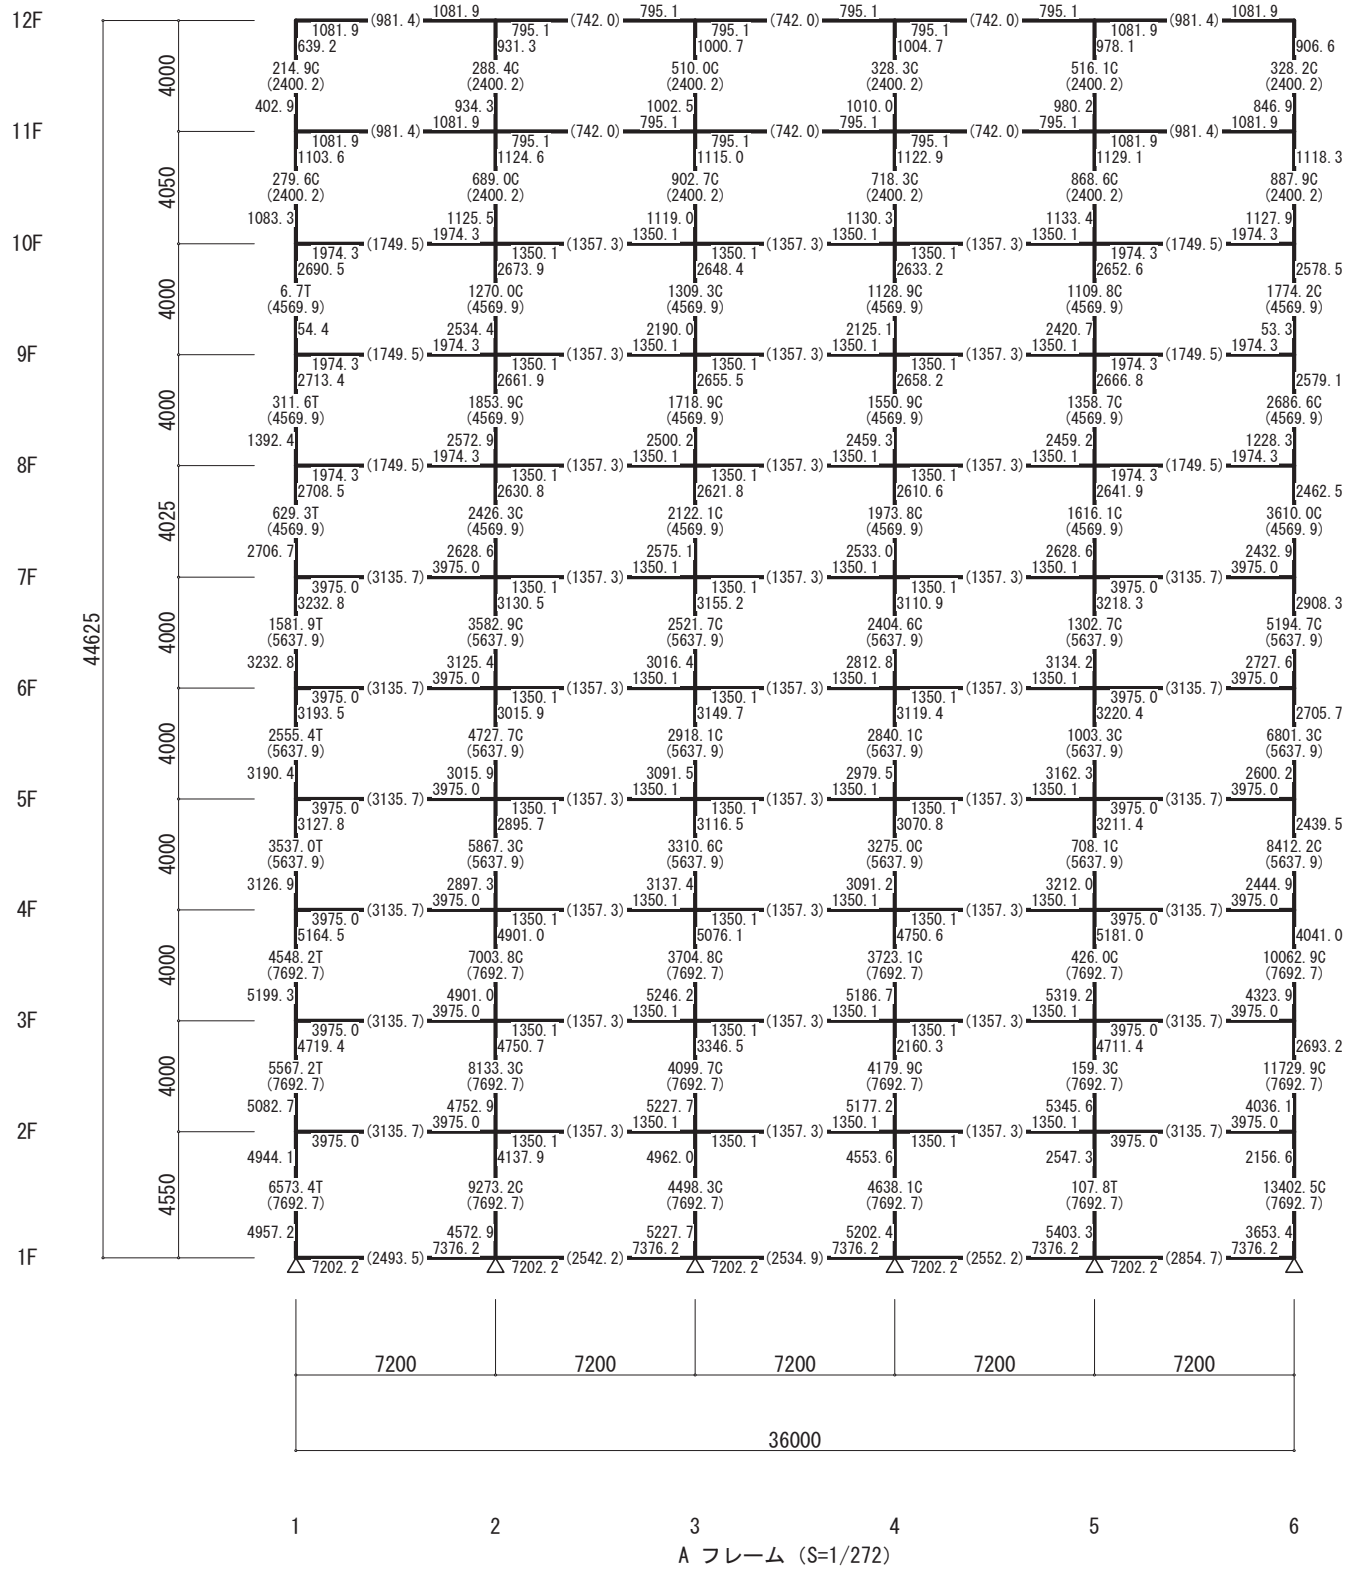

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

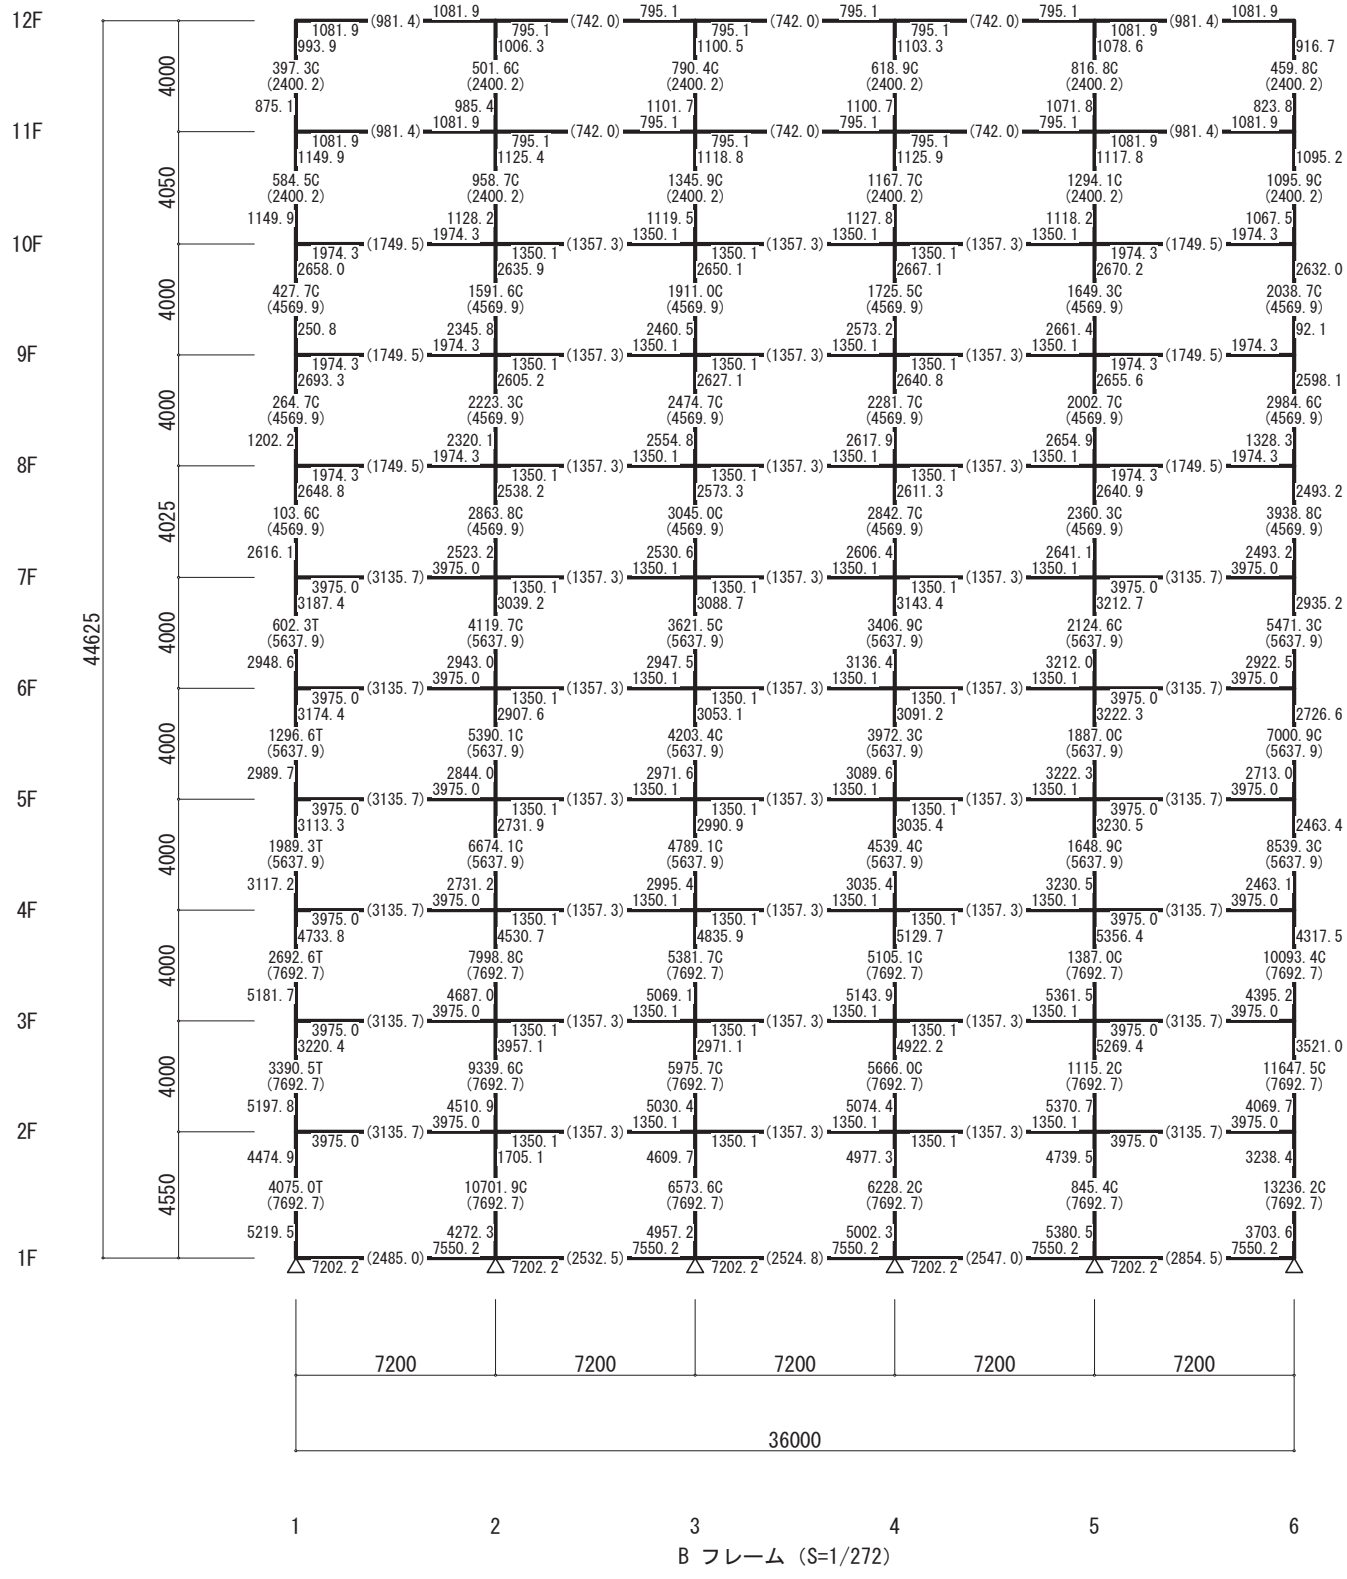

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

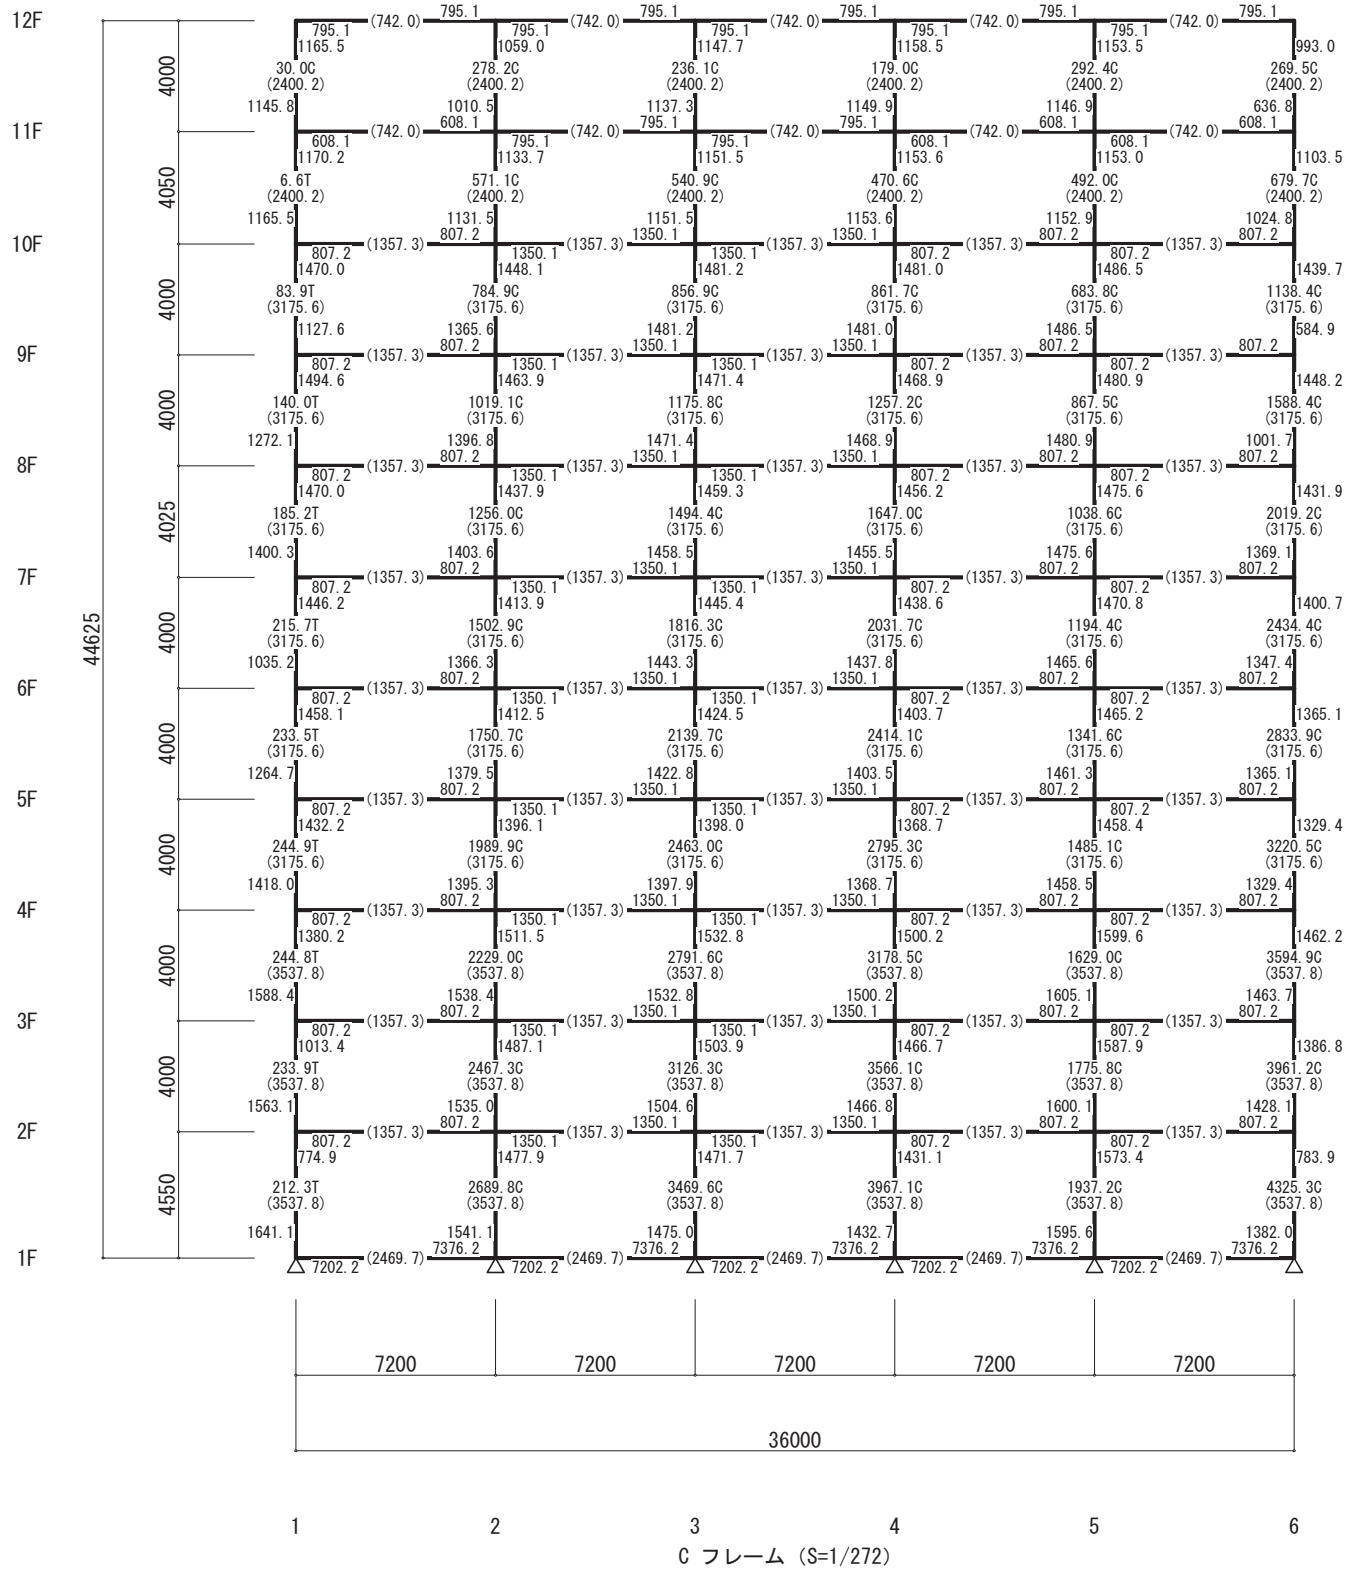

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

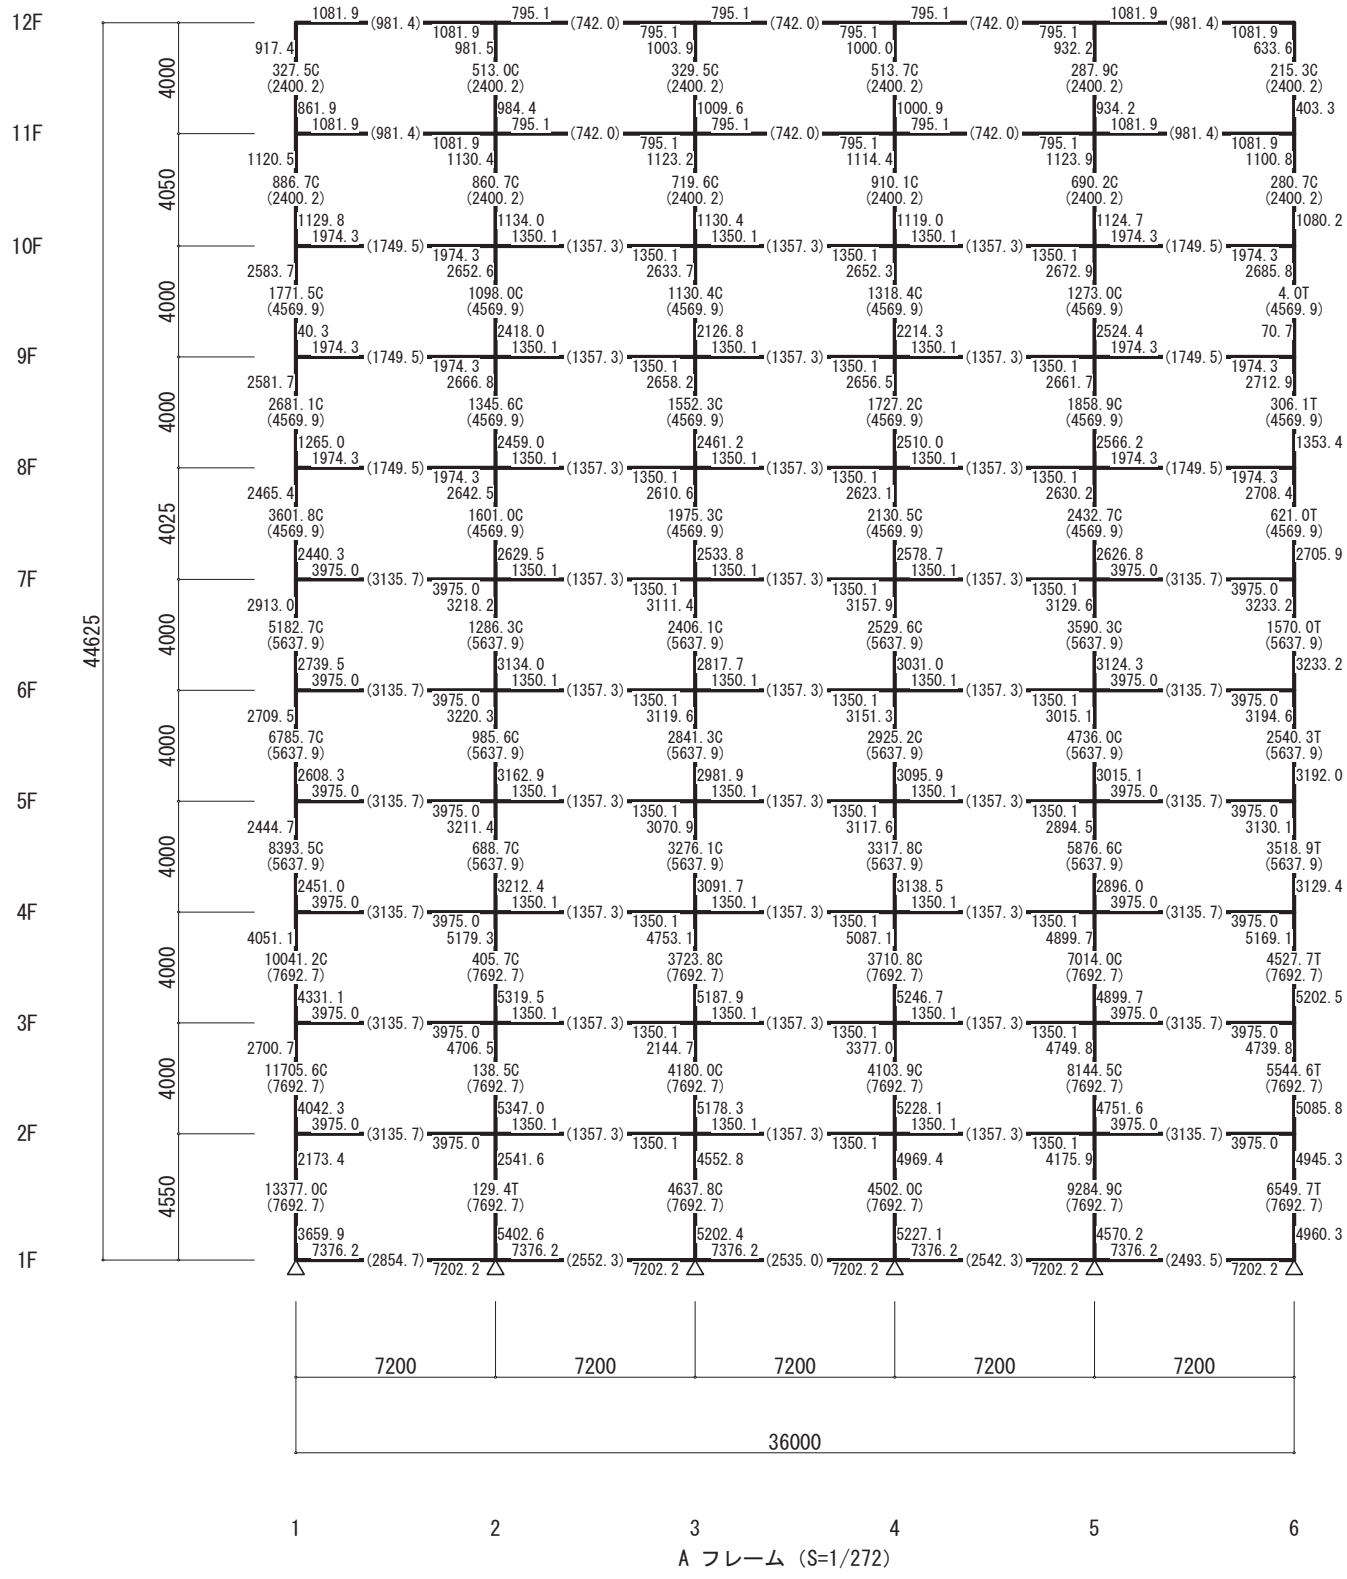

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

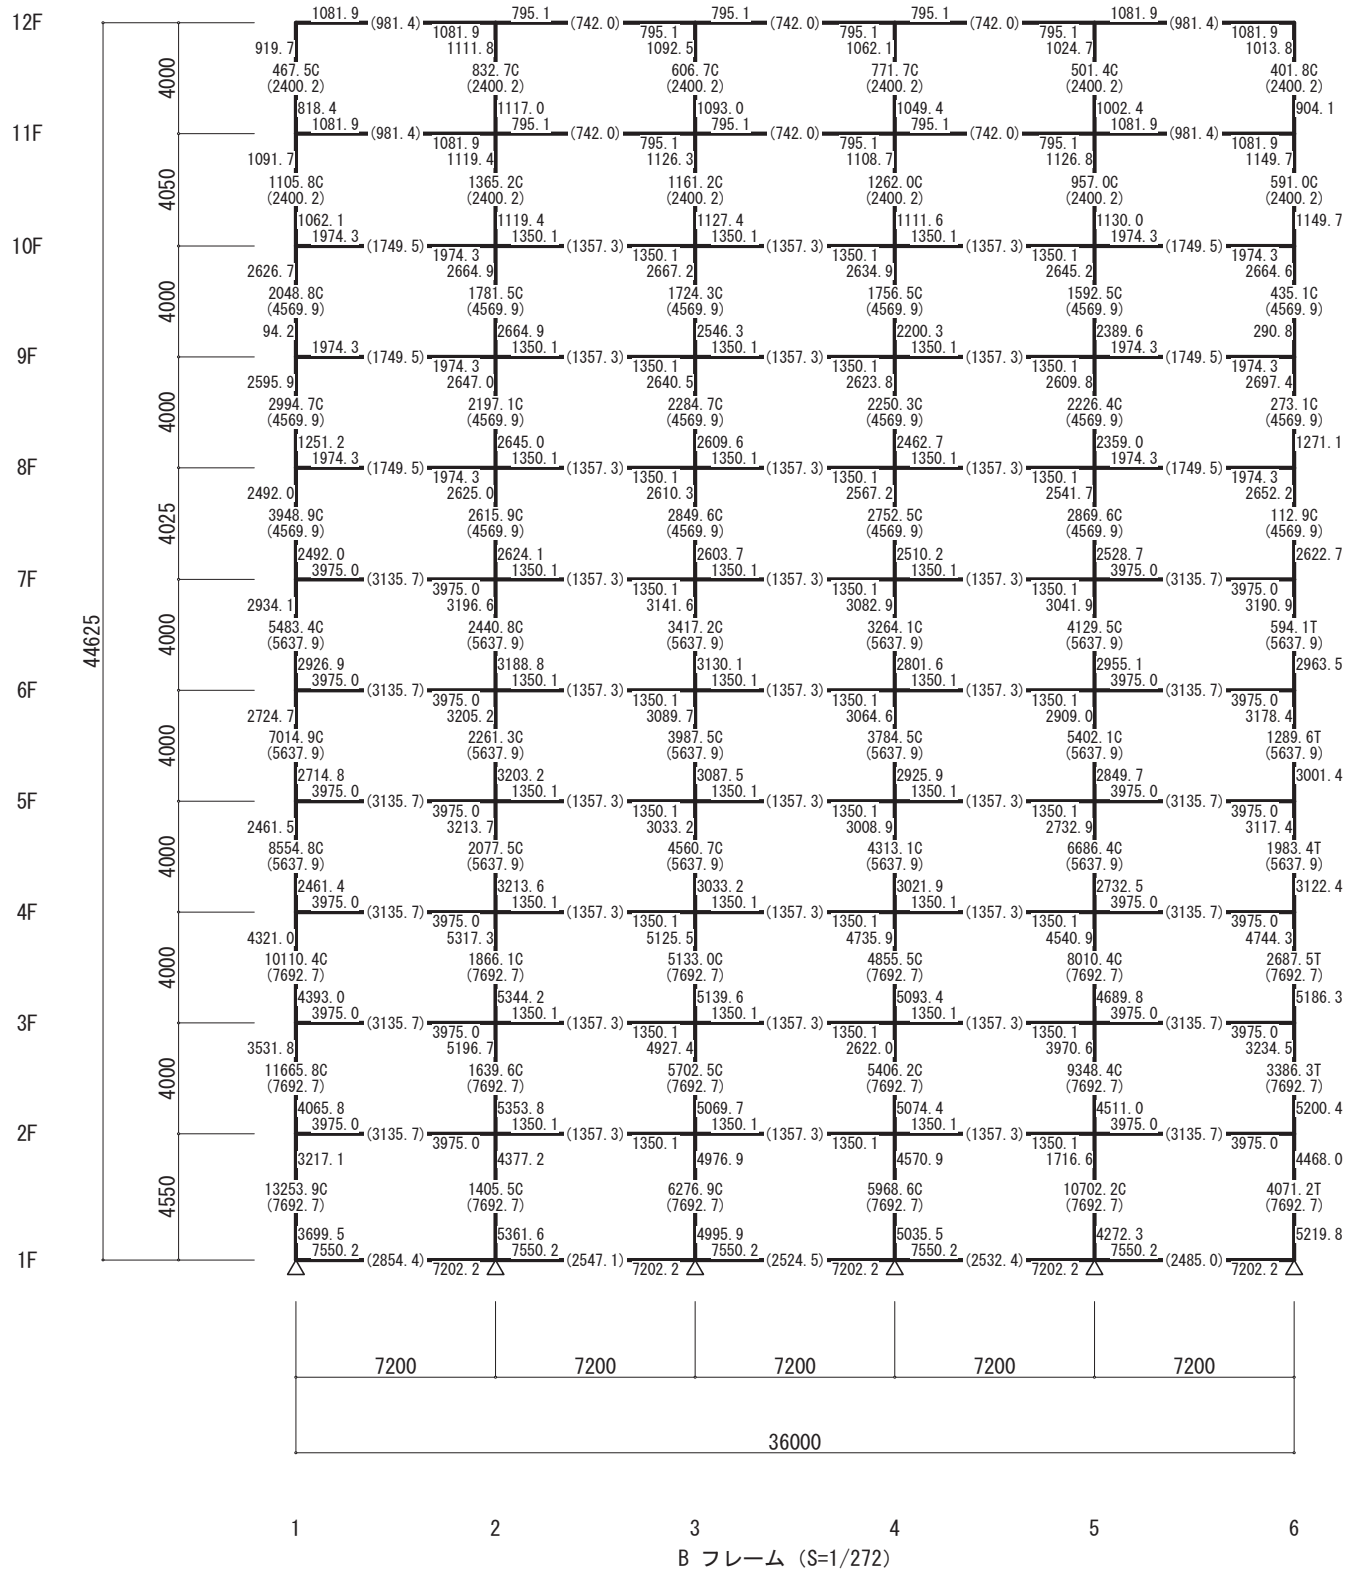

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

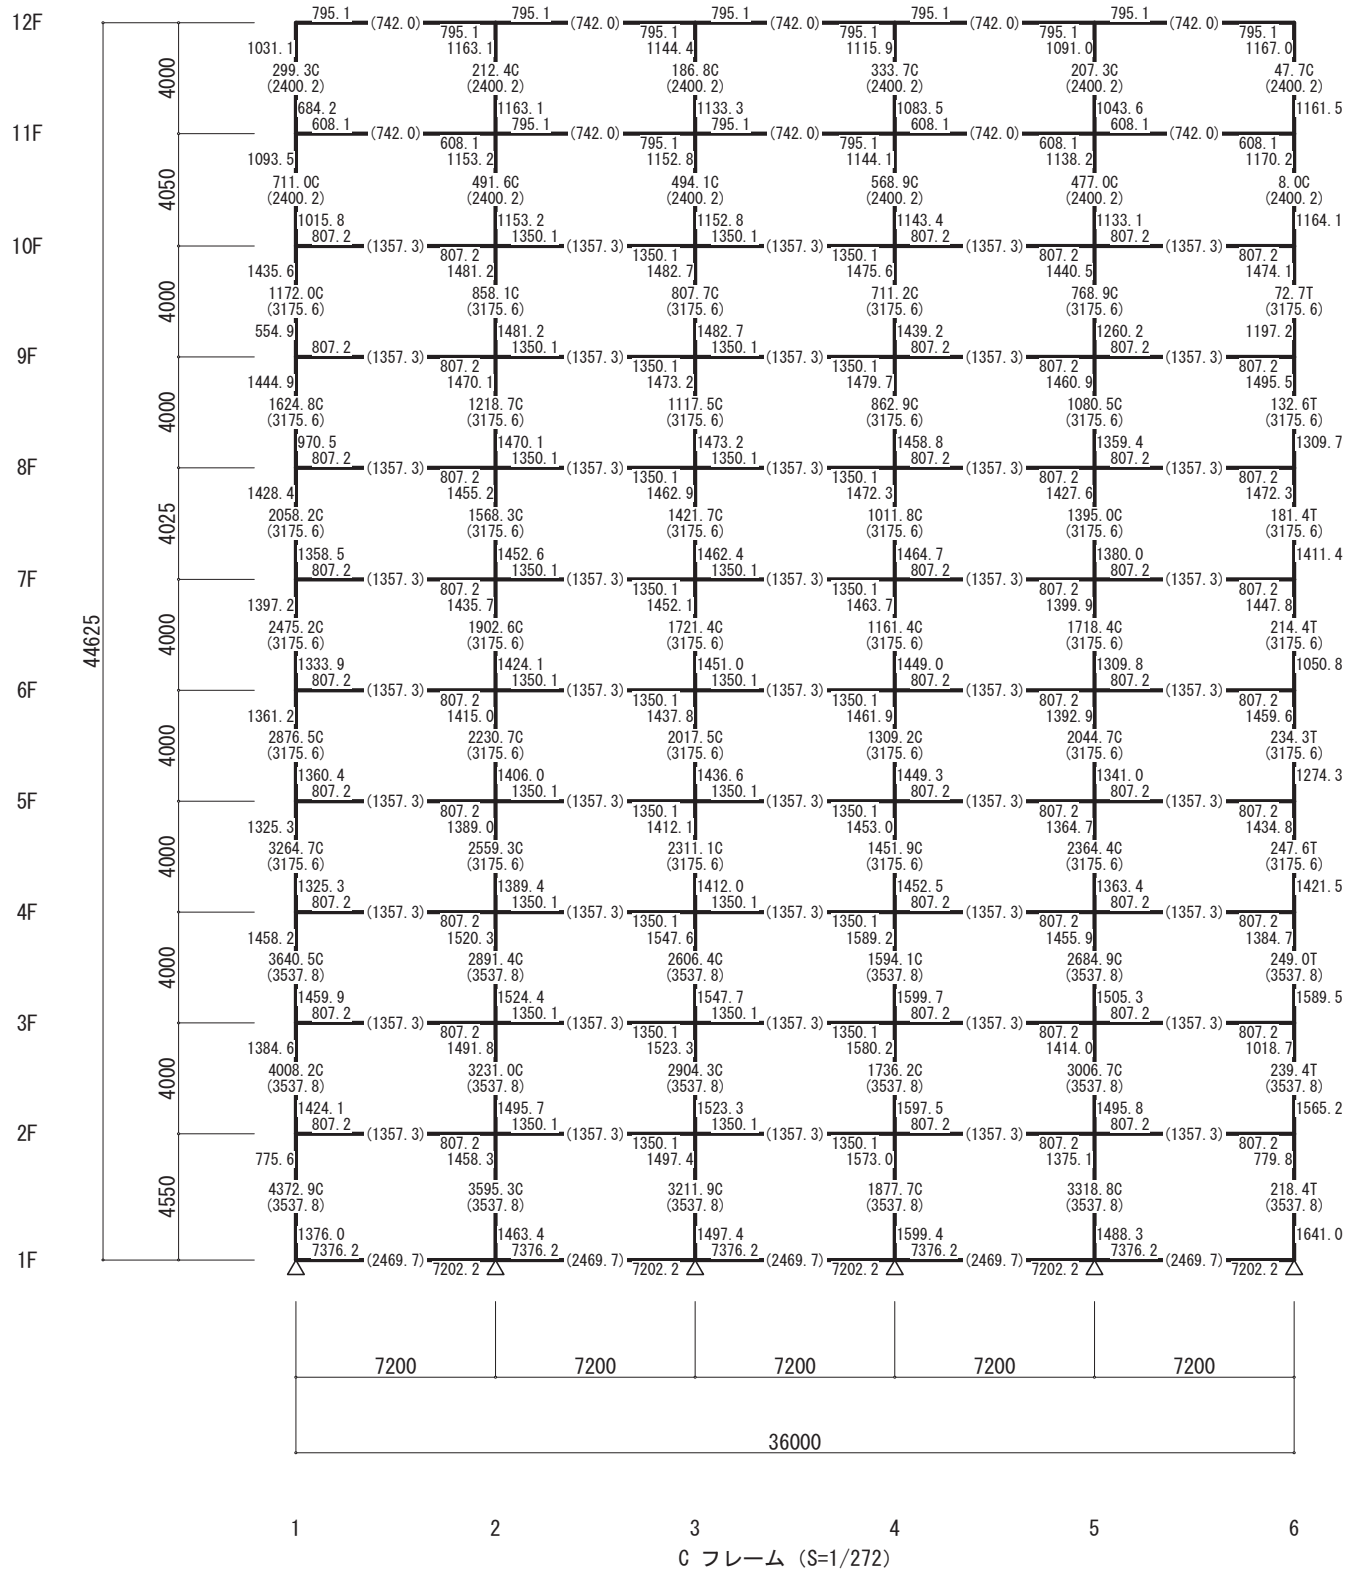

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

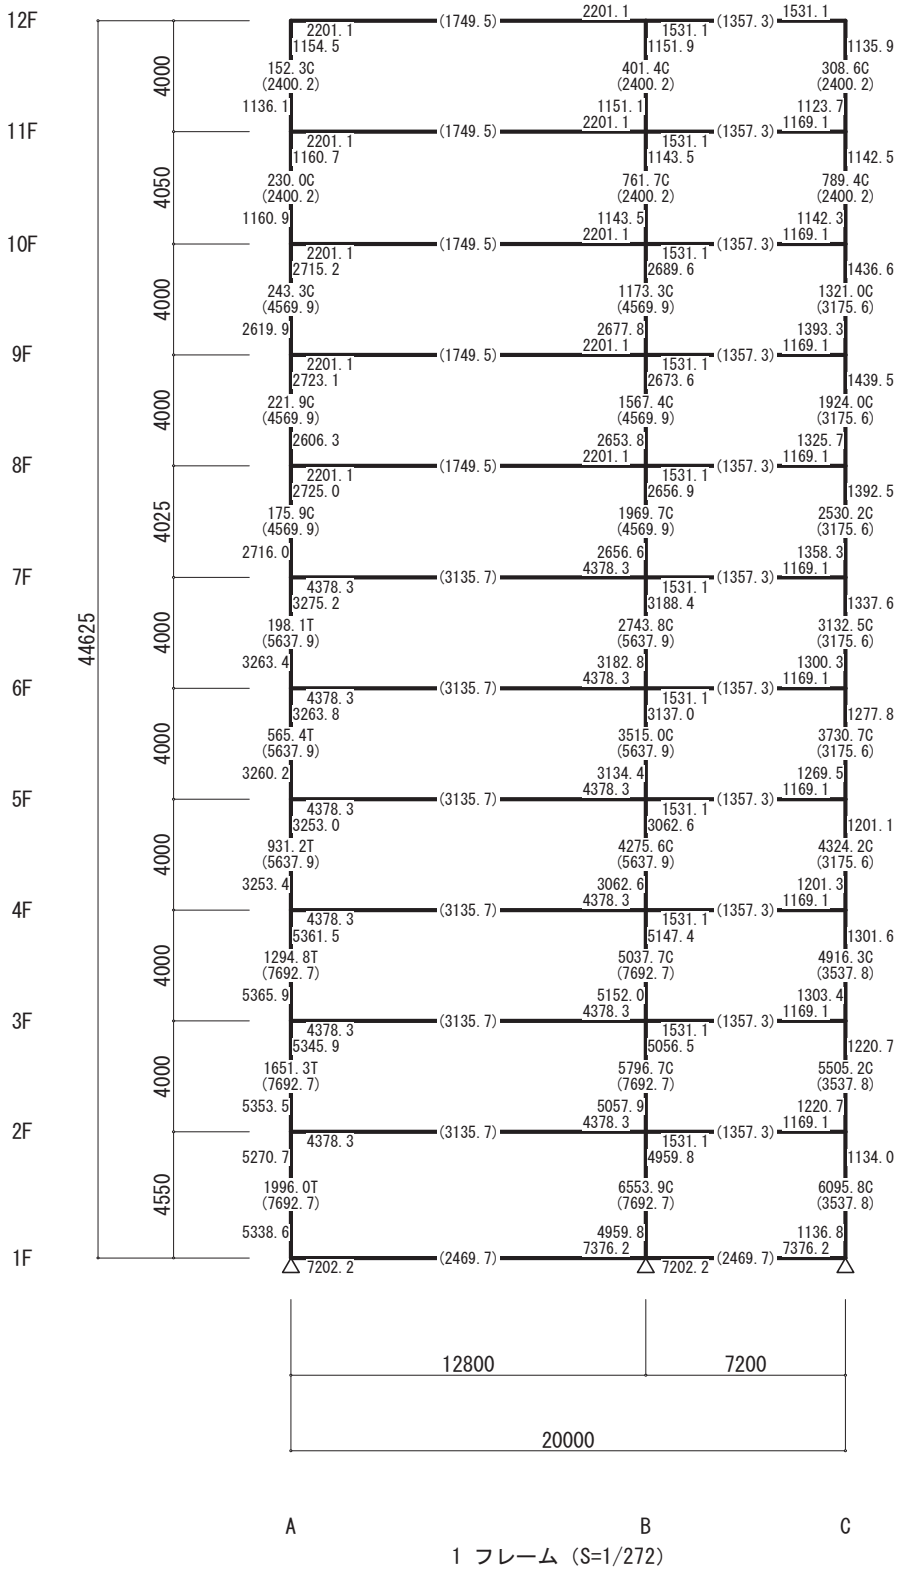

1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

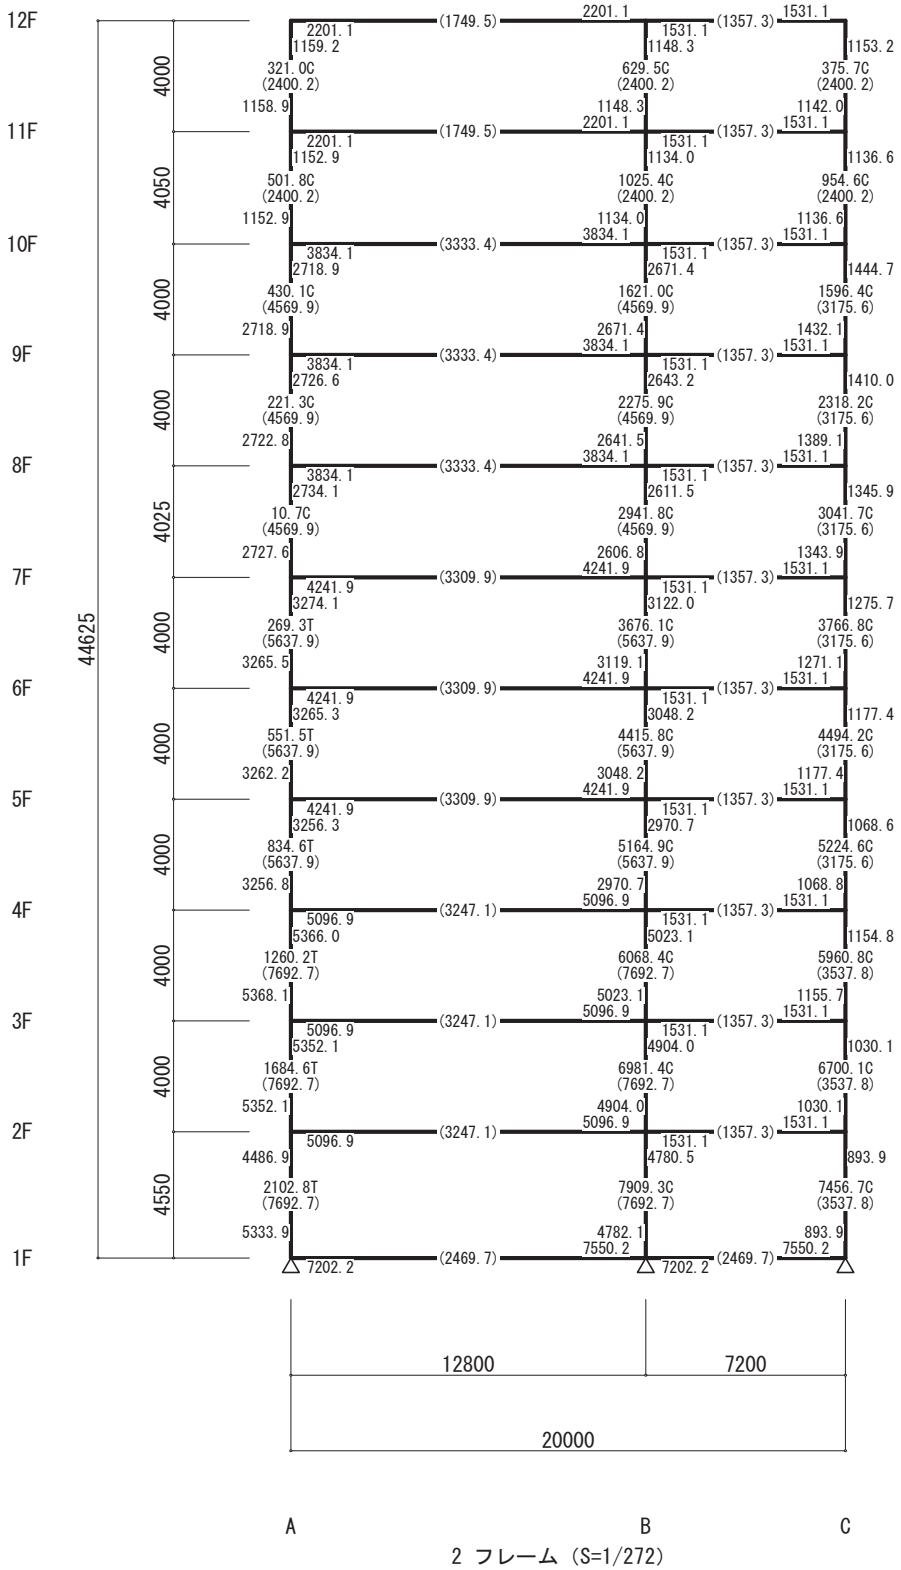

2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

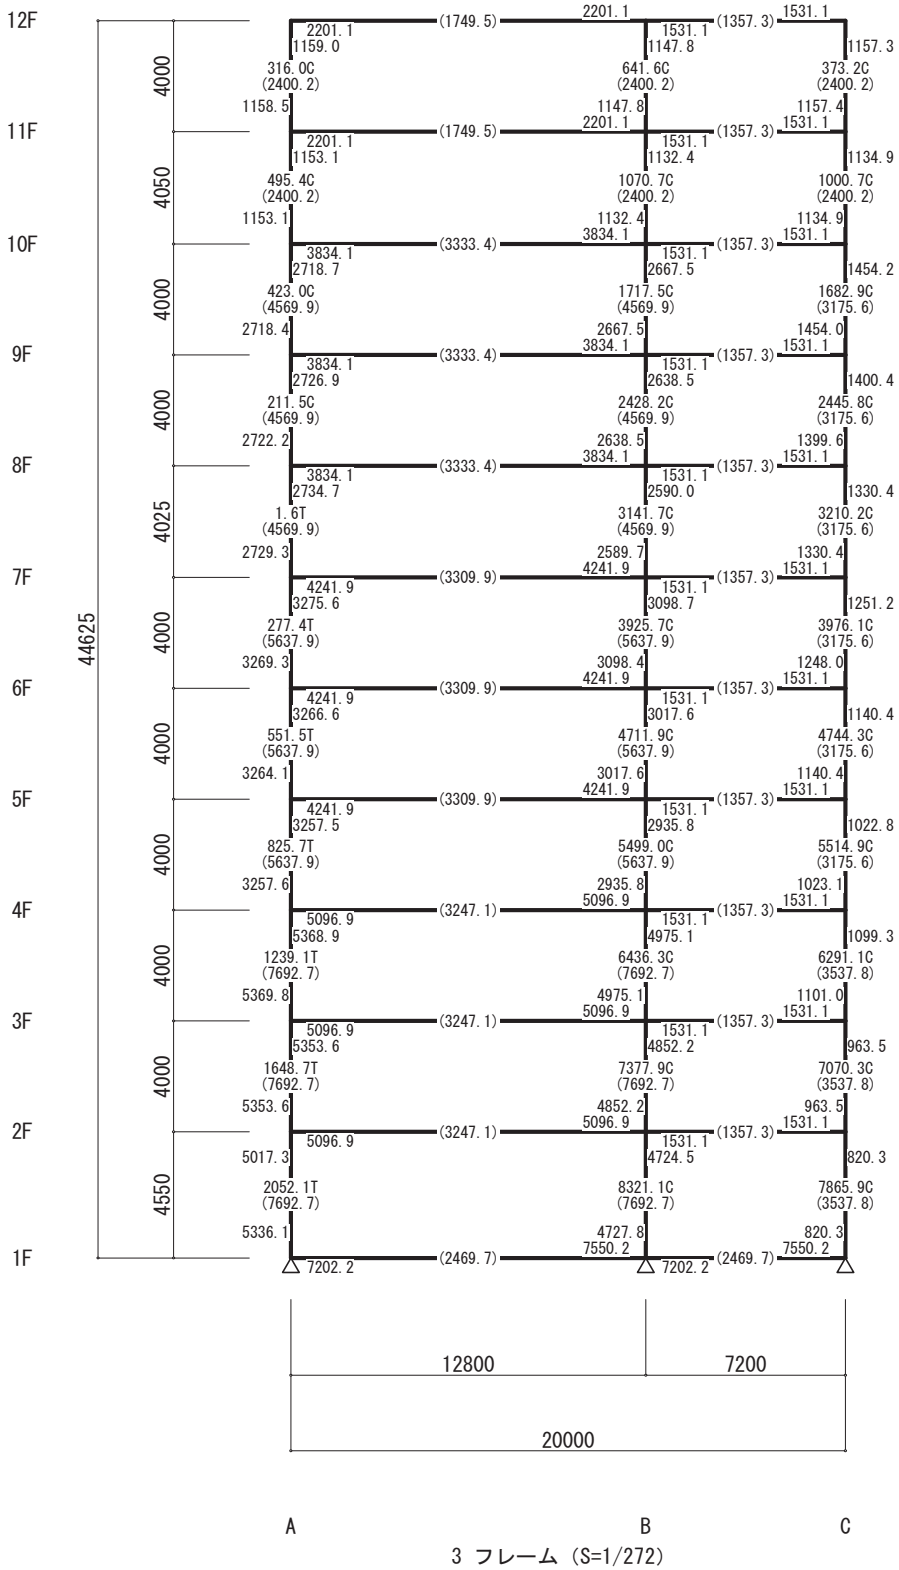

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

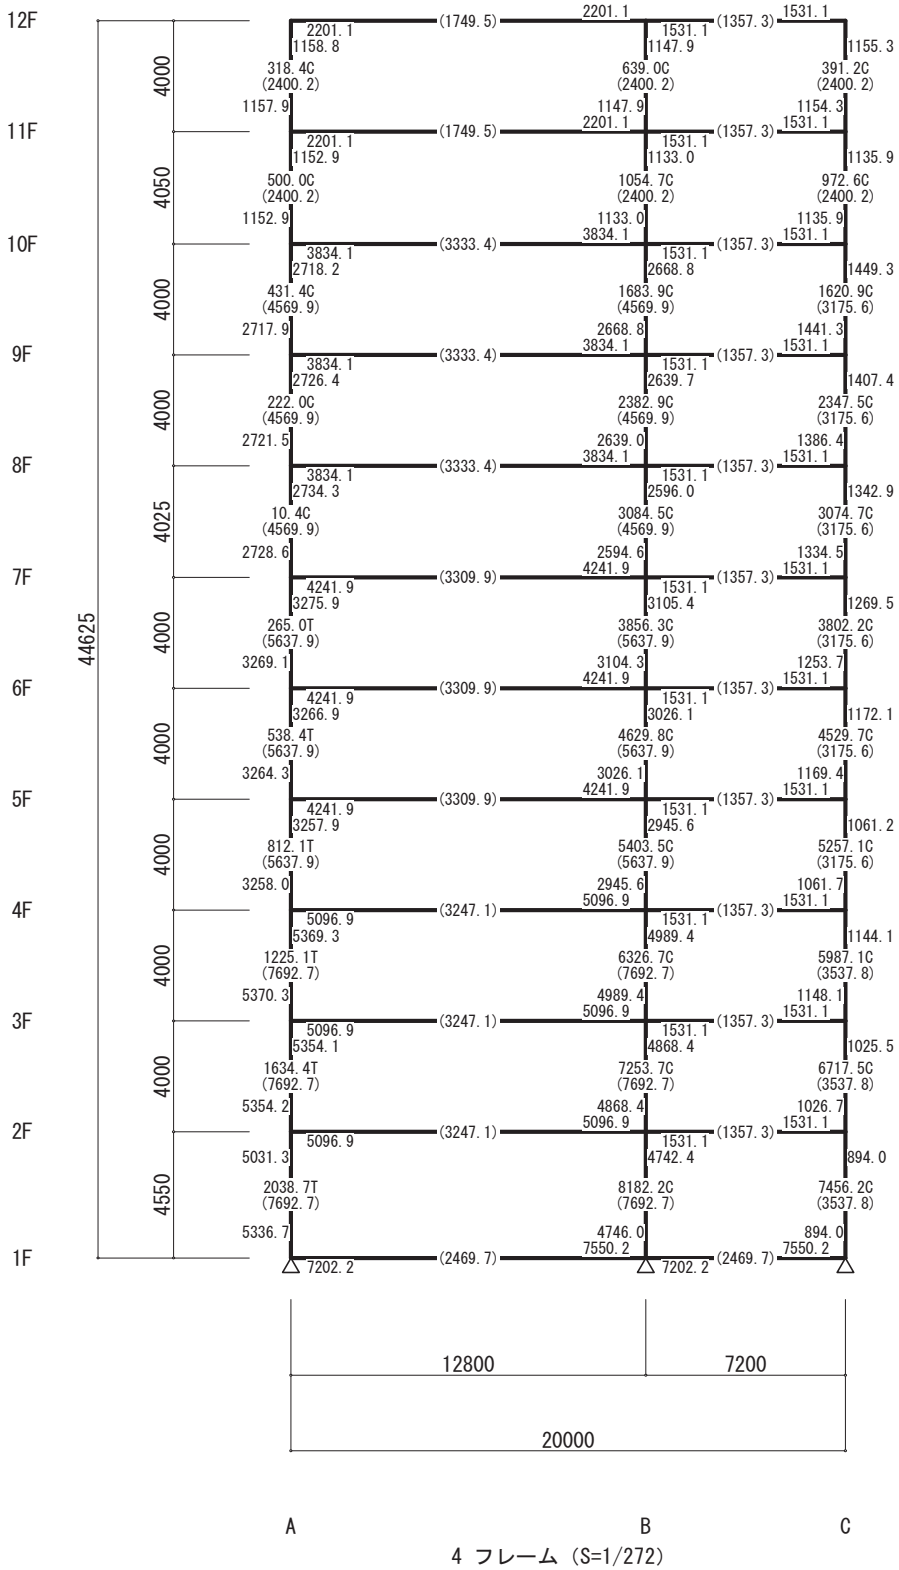

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

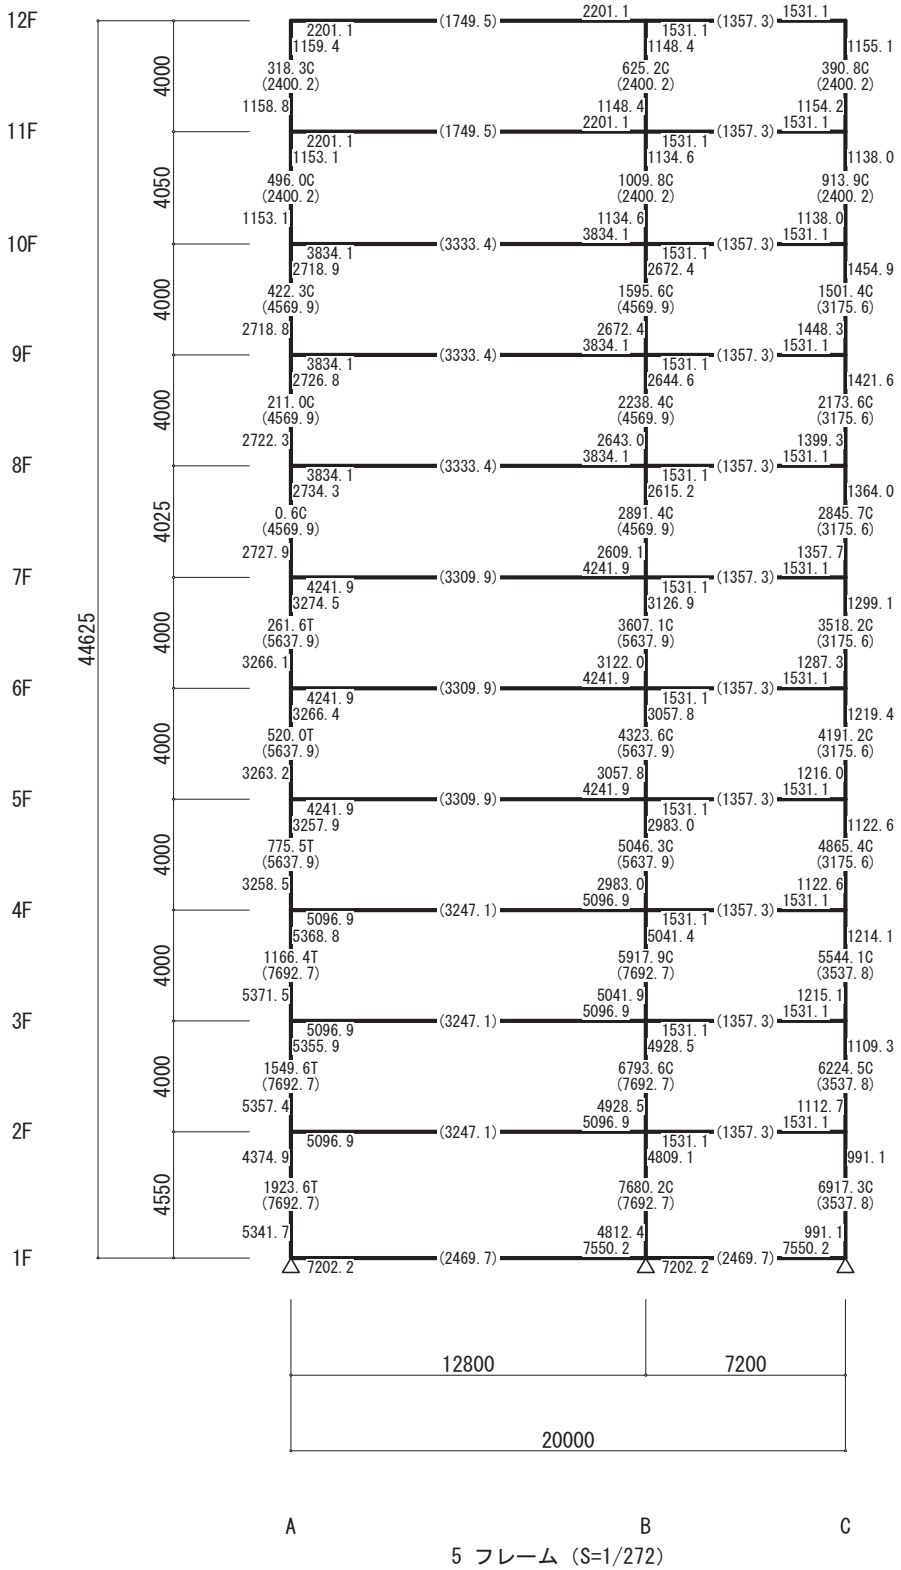

5 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

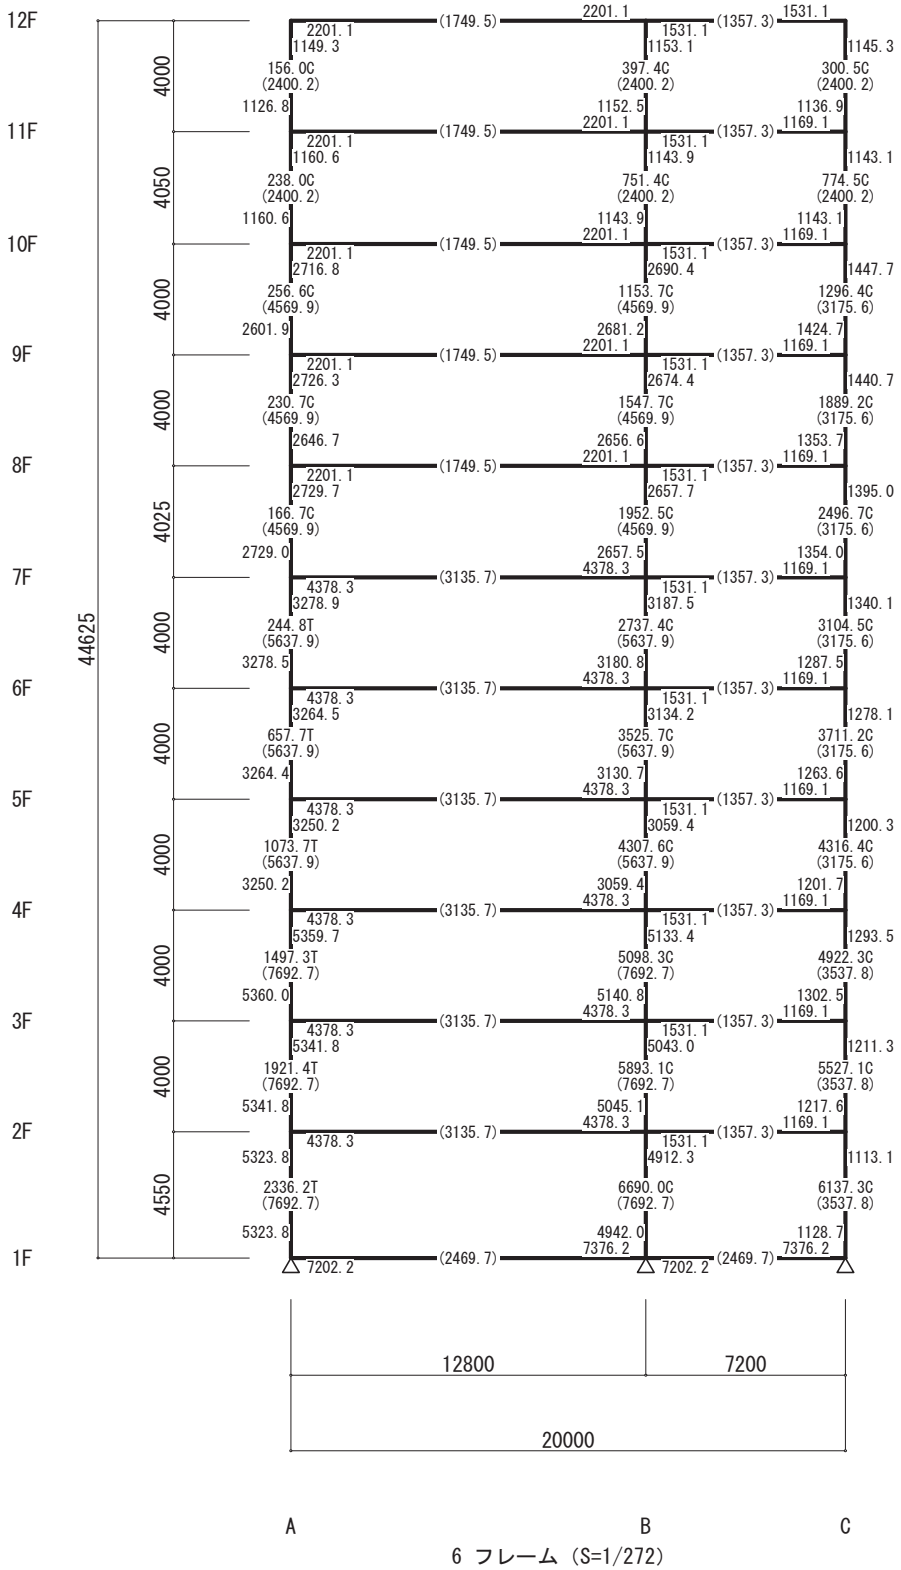

6 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

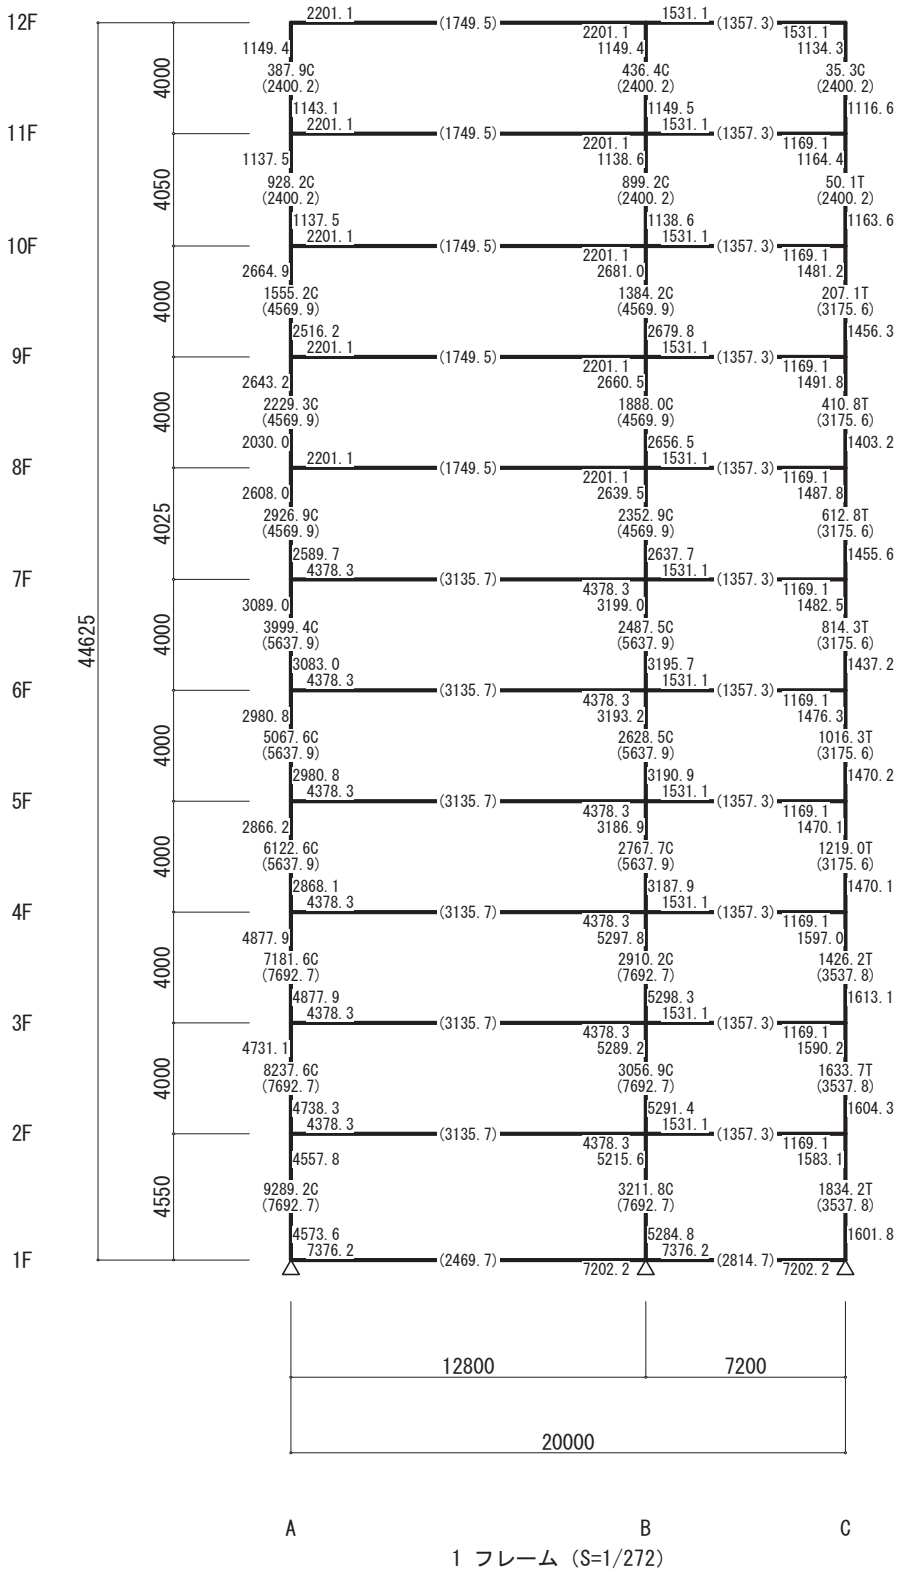

1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

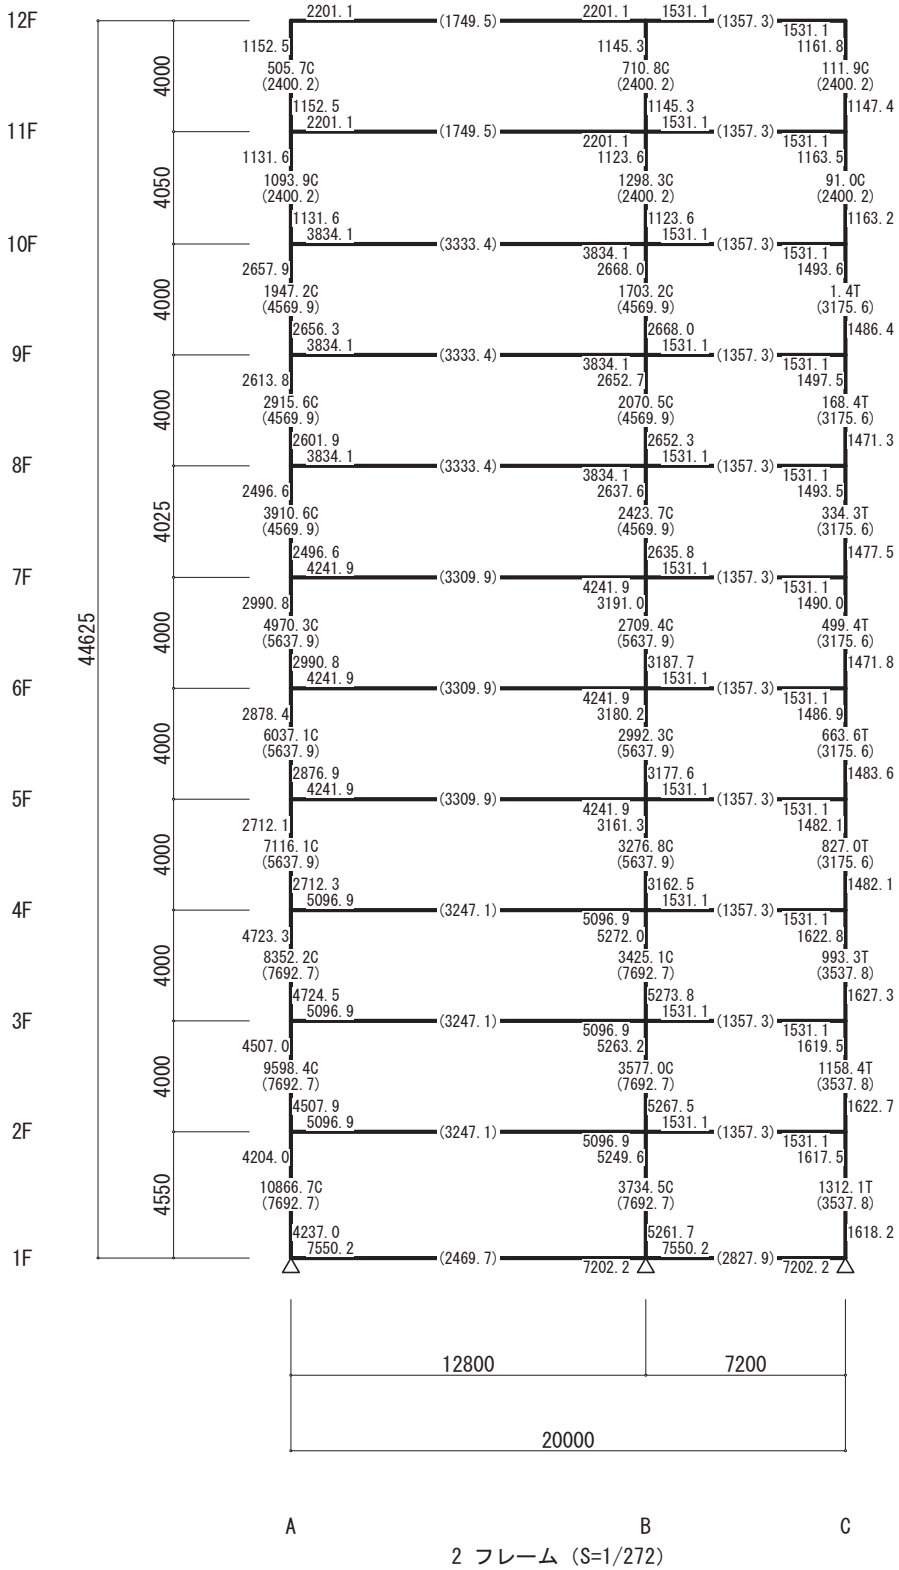

2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

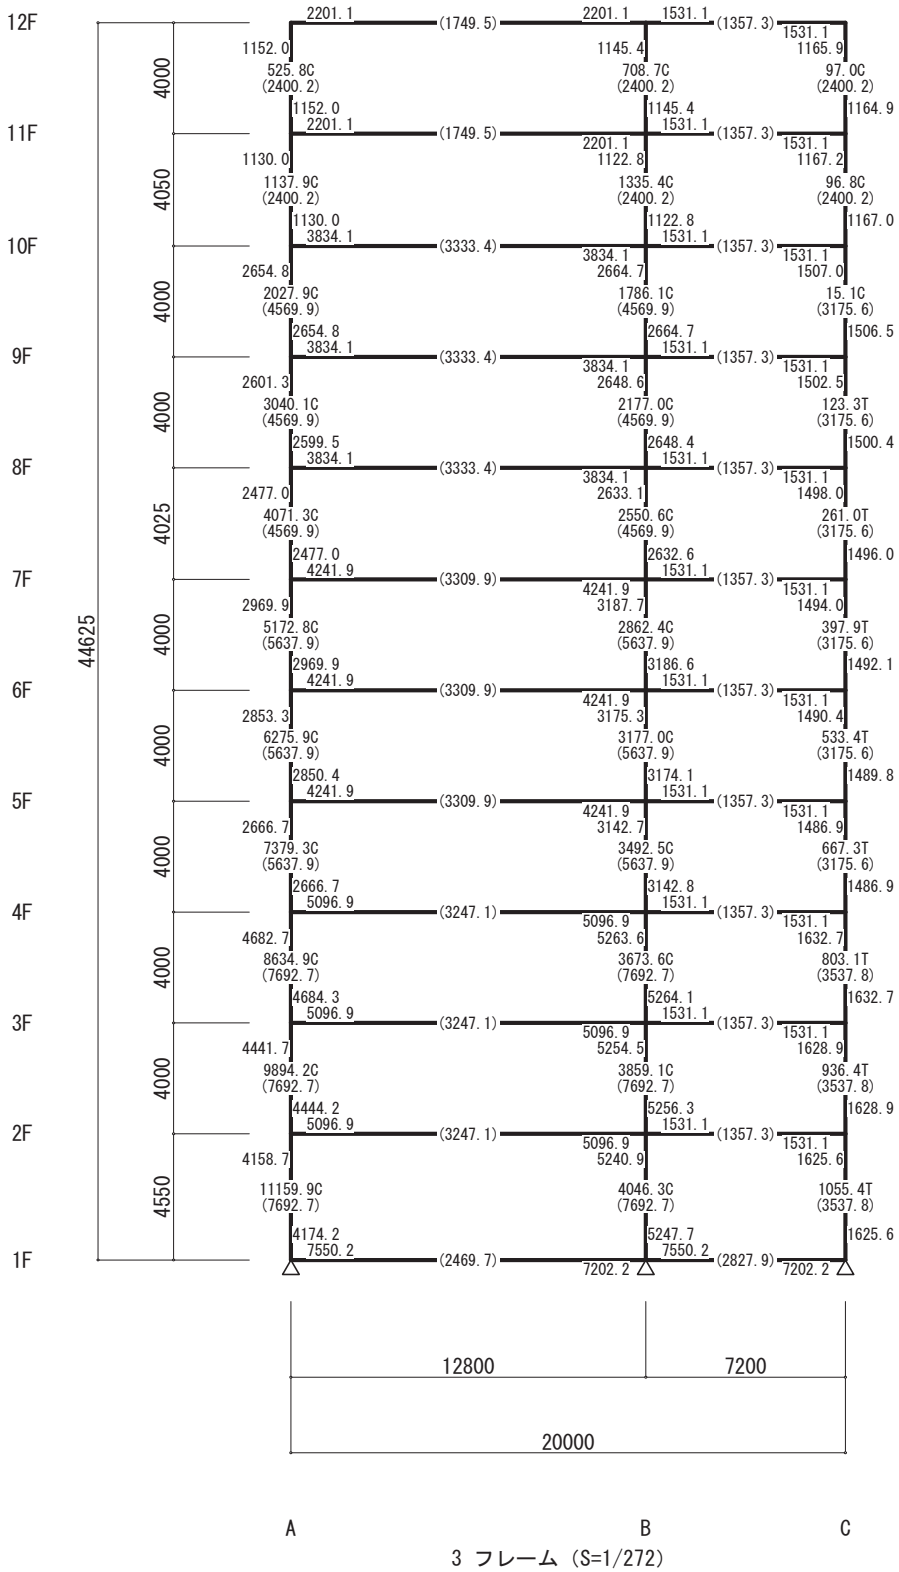

3 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

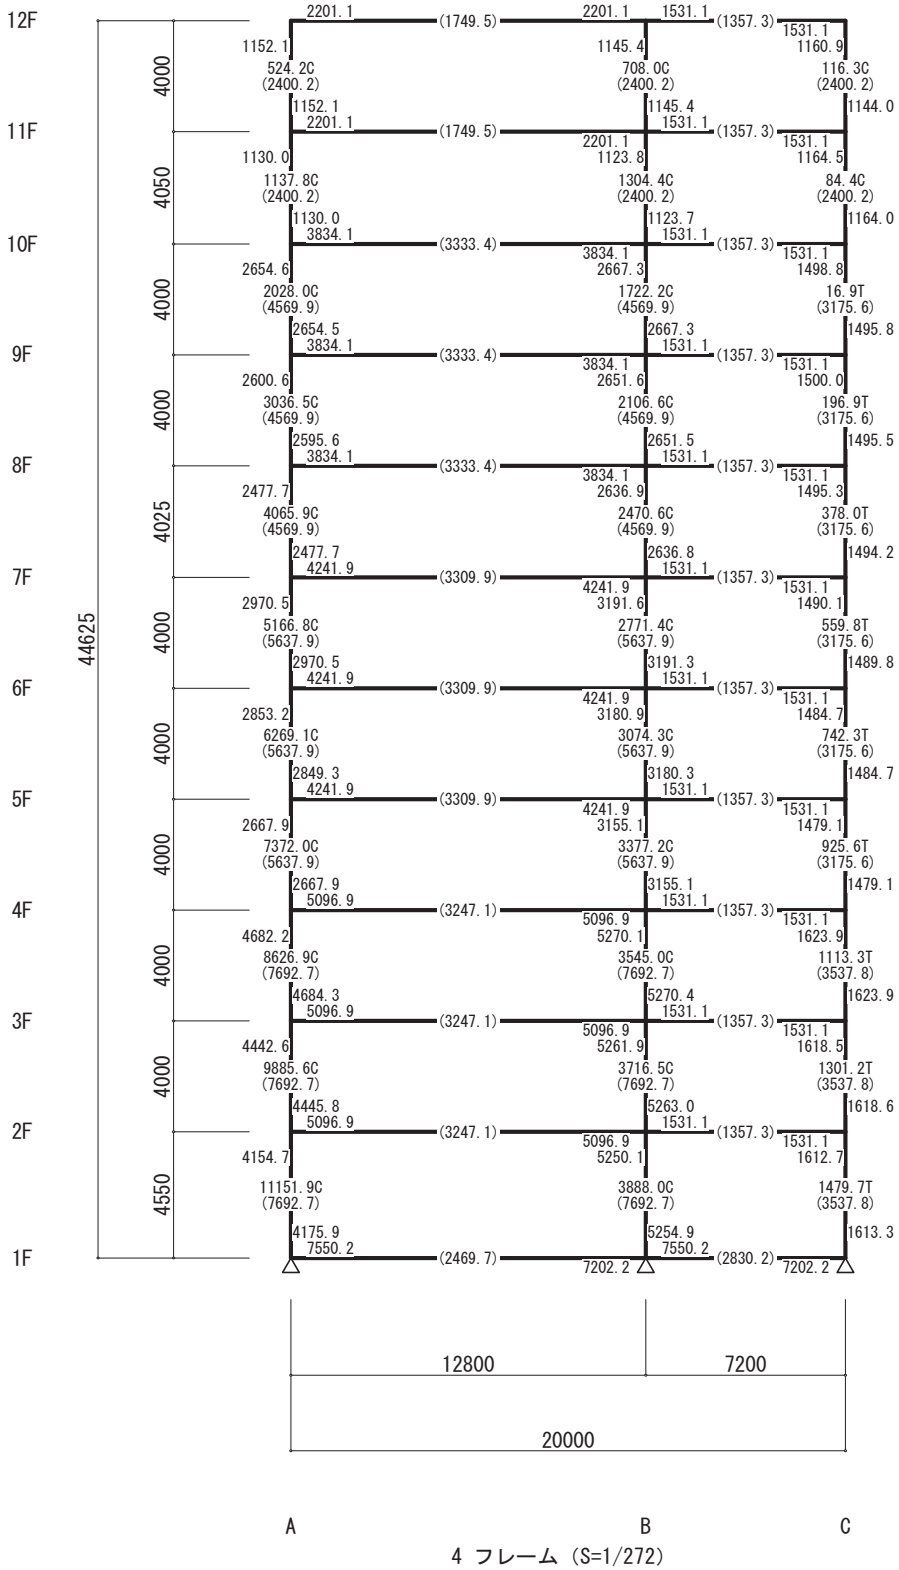

4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

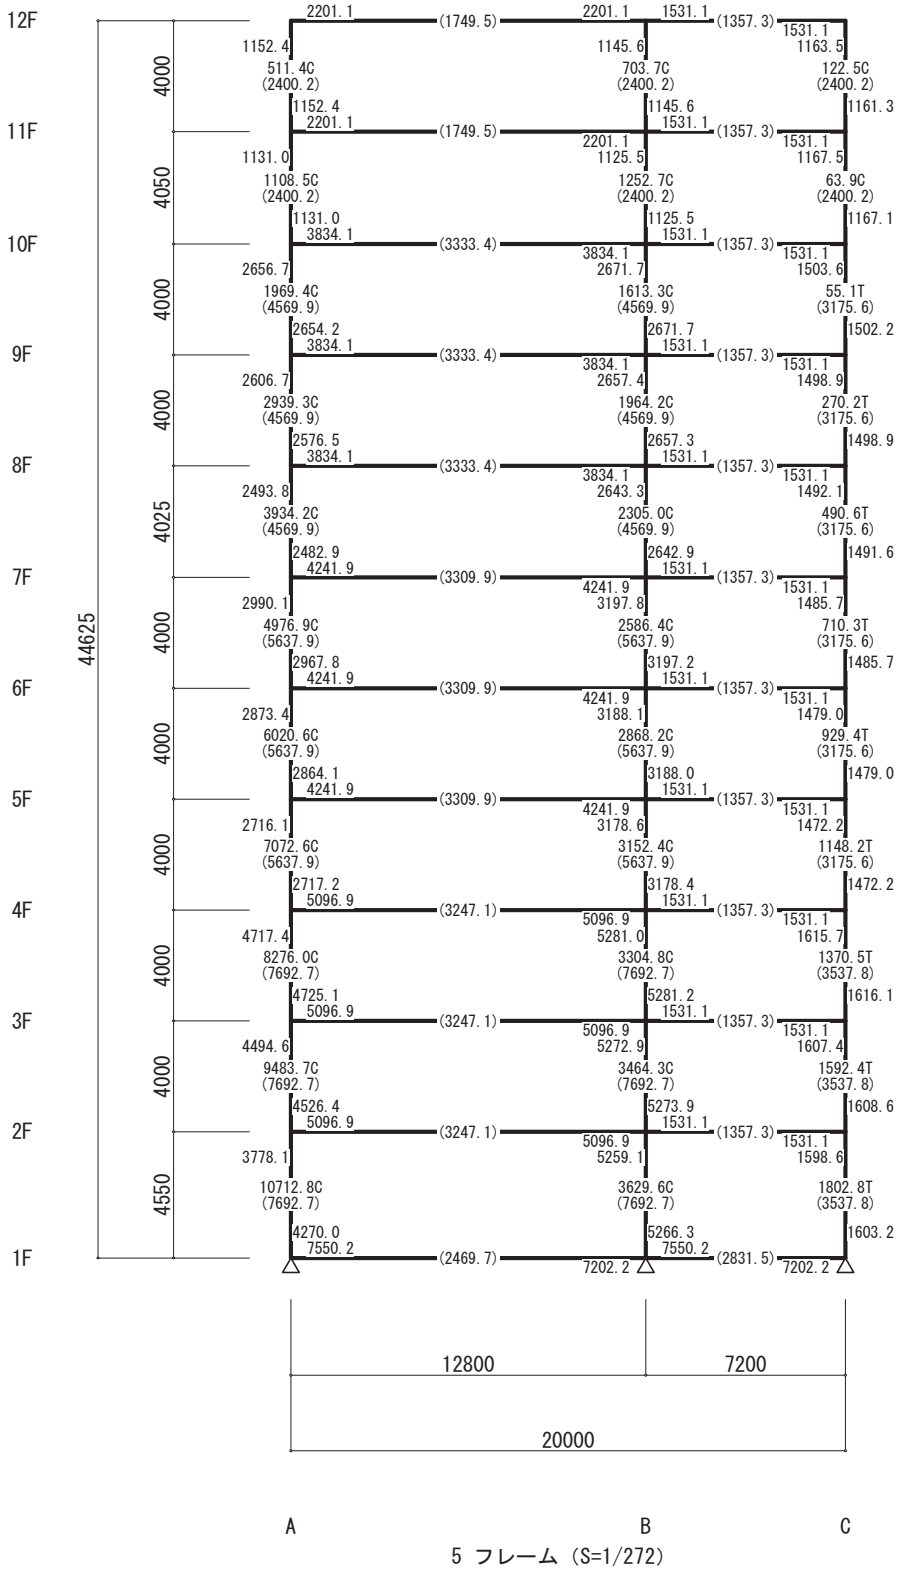

5 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

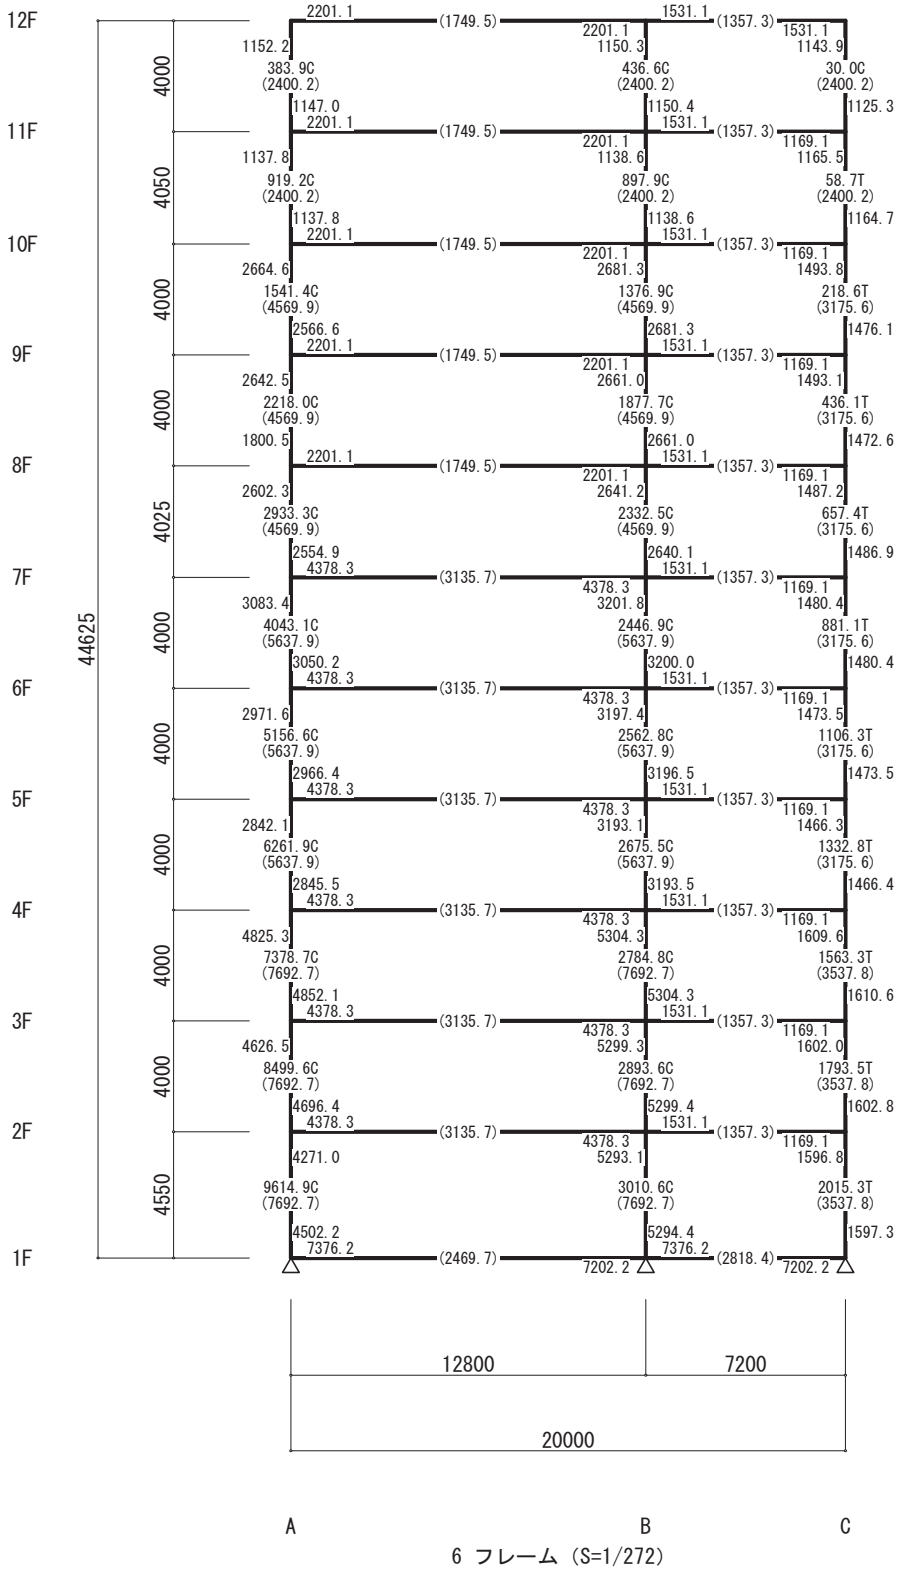

6 フレーム（S=1/272）

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

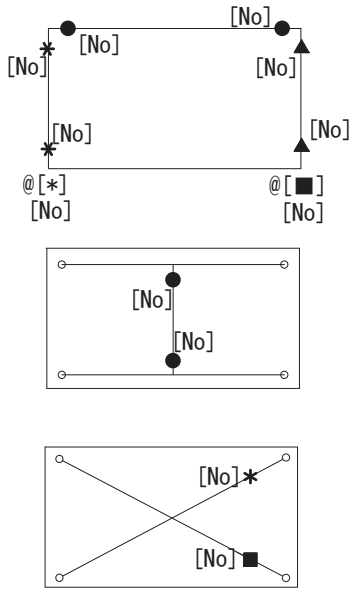

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

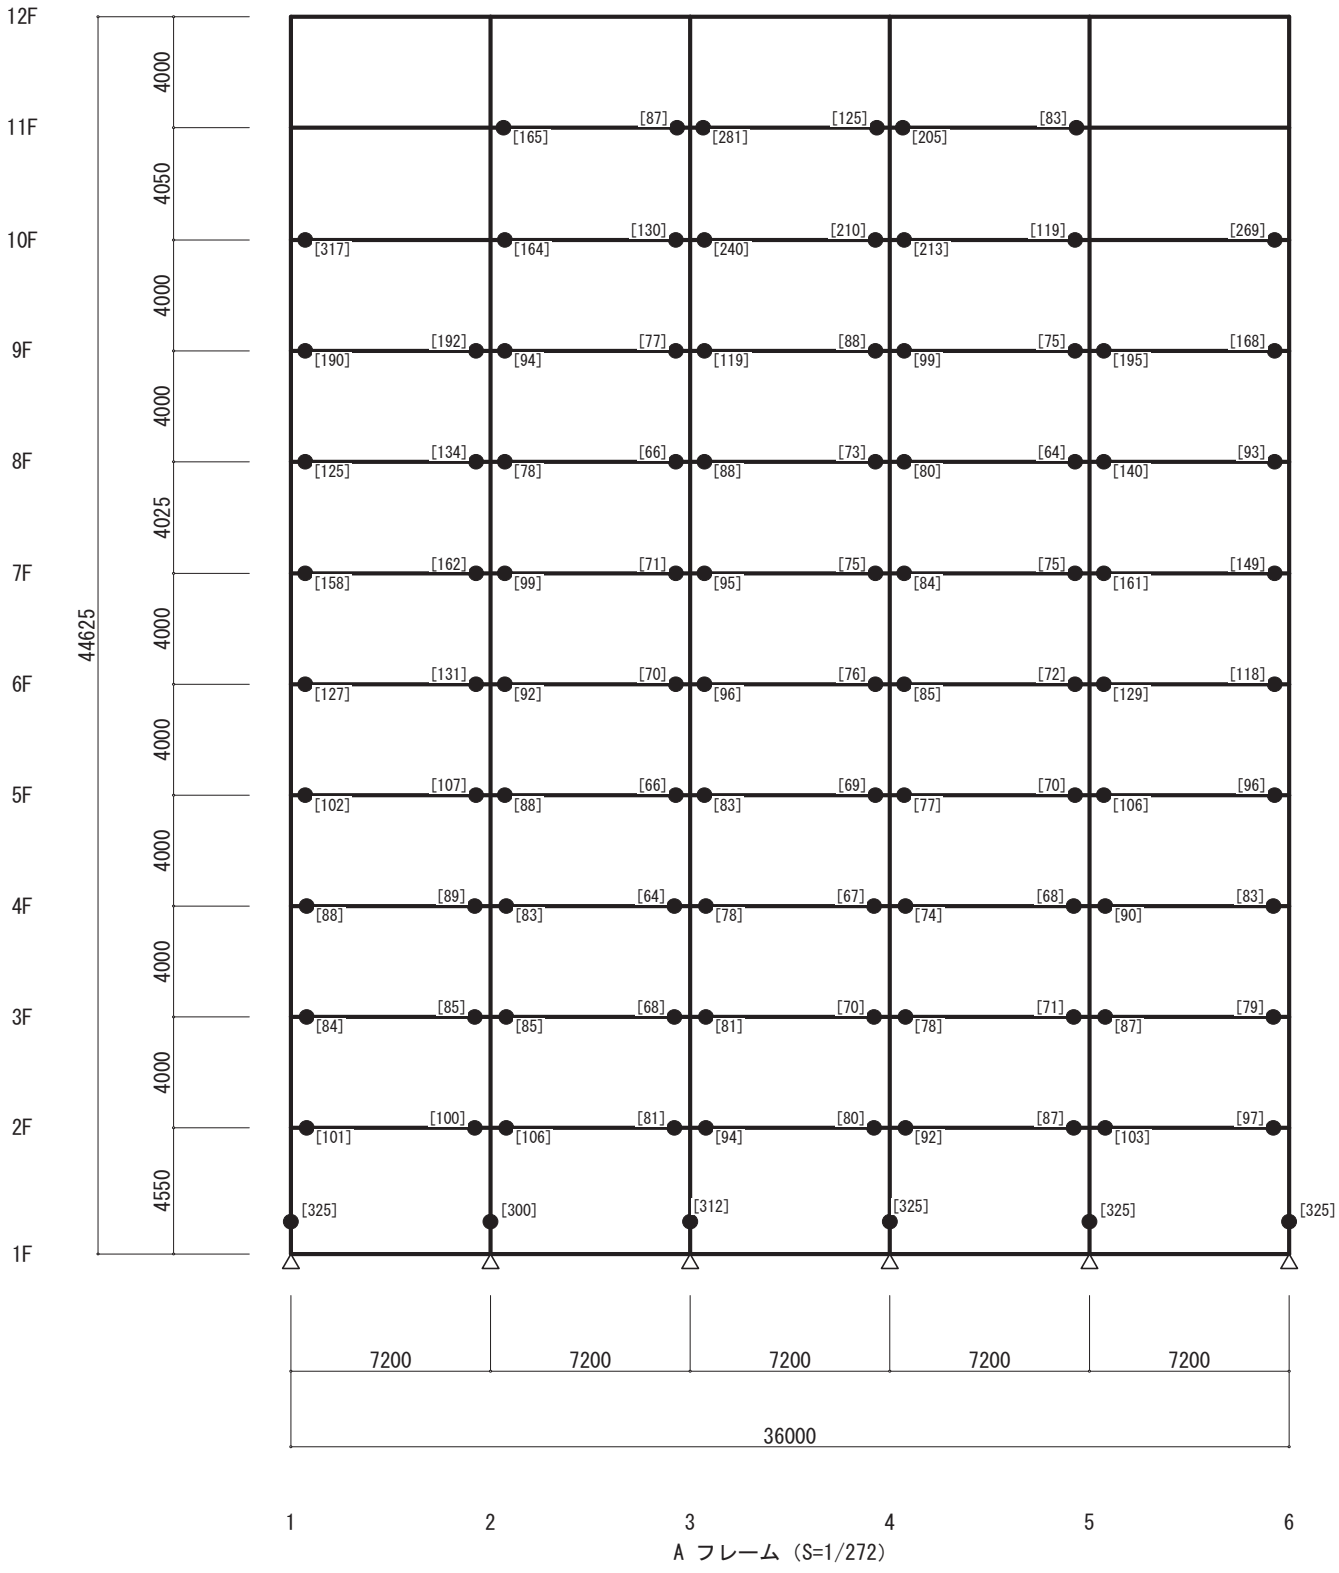

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

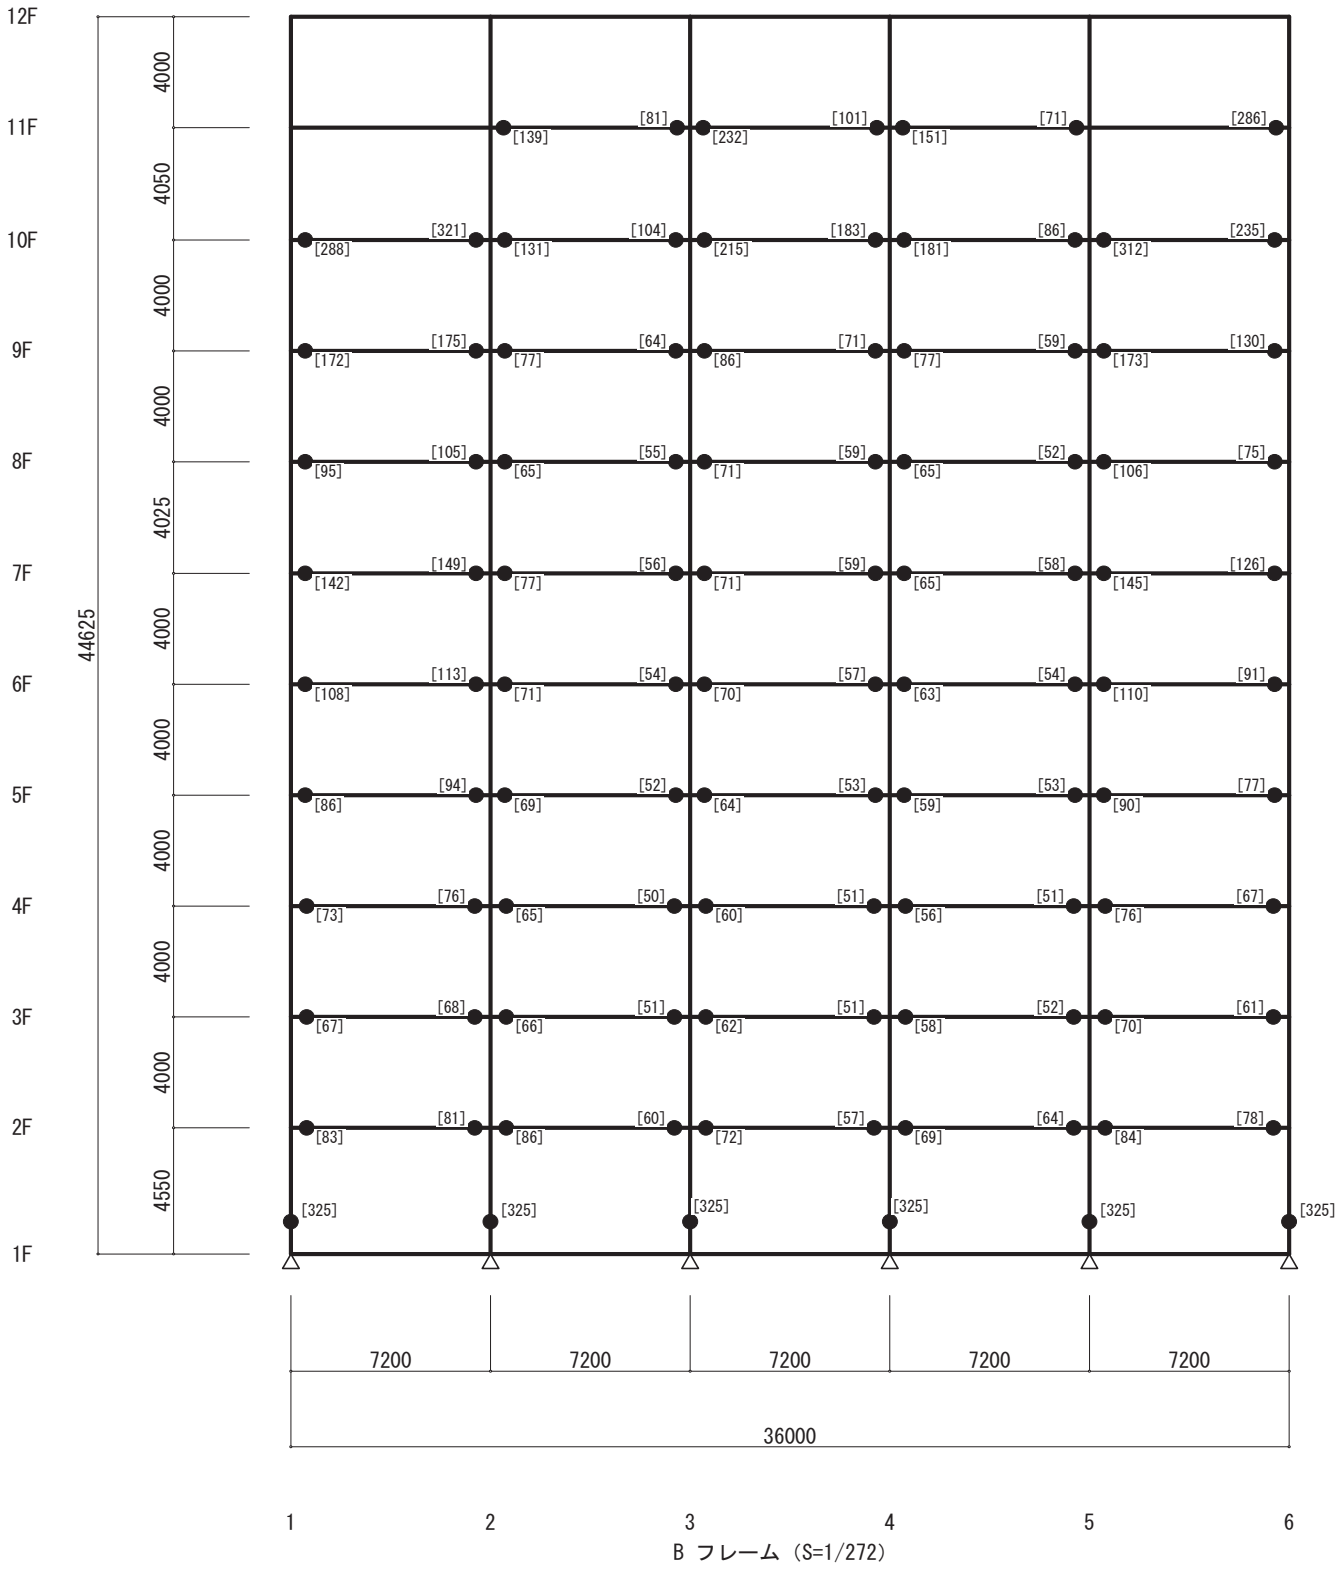

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

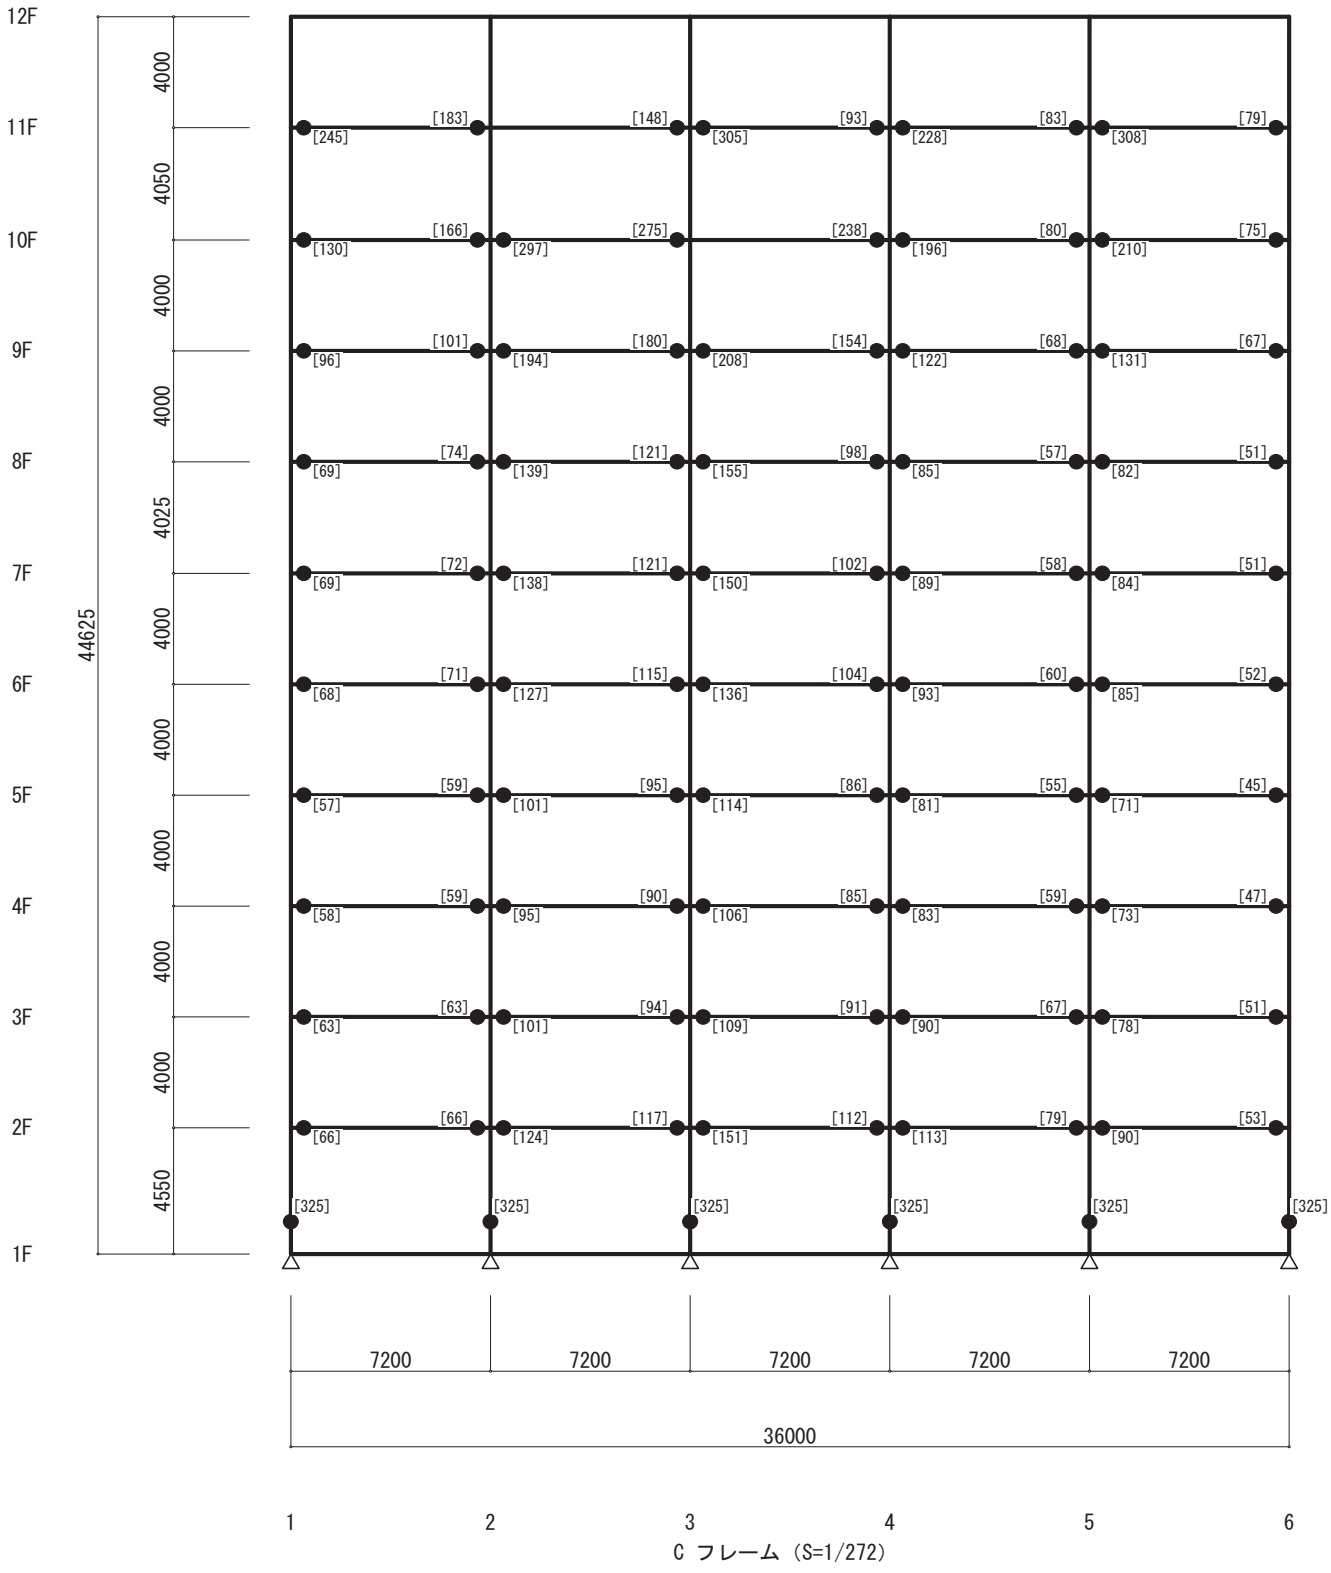

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

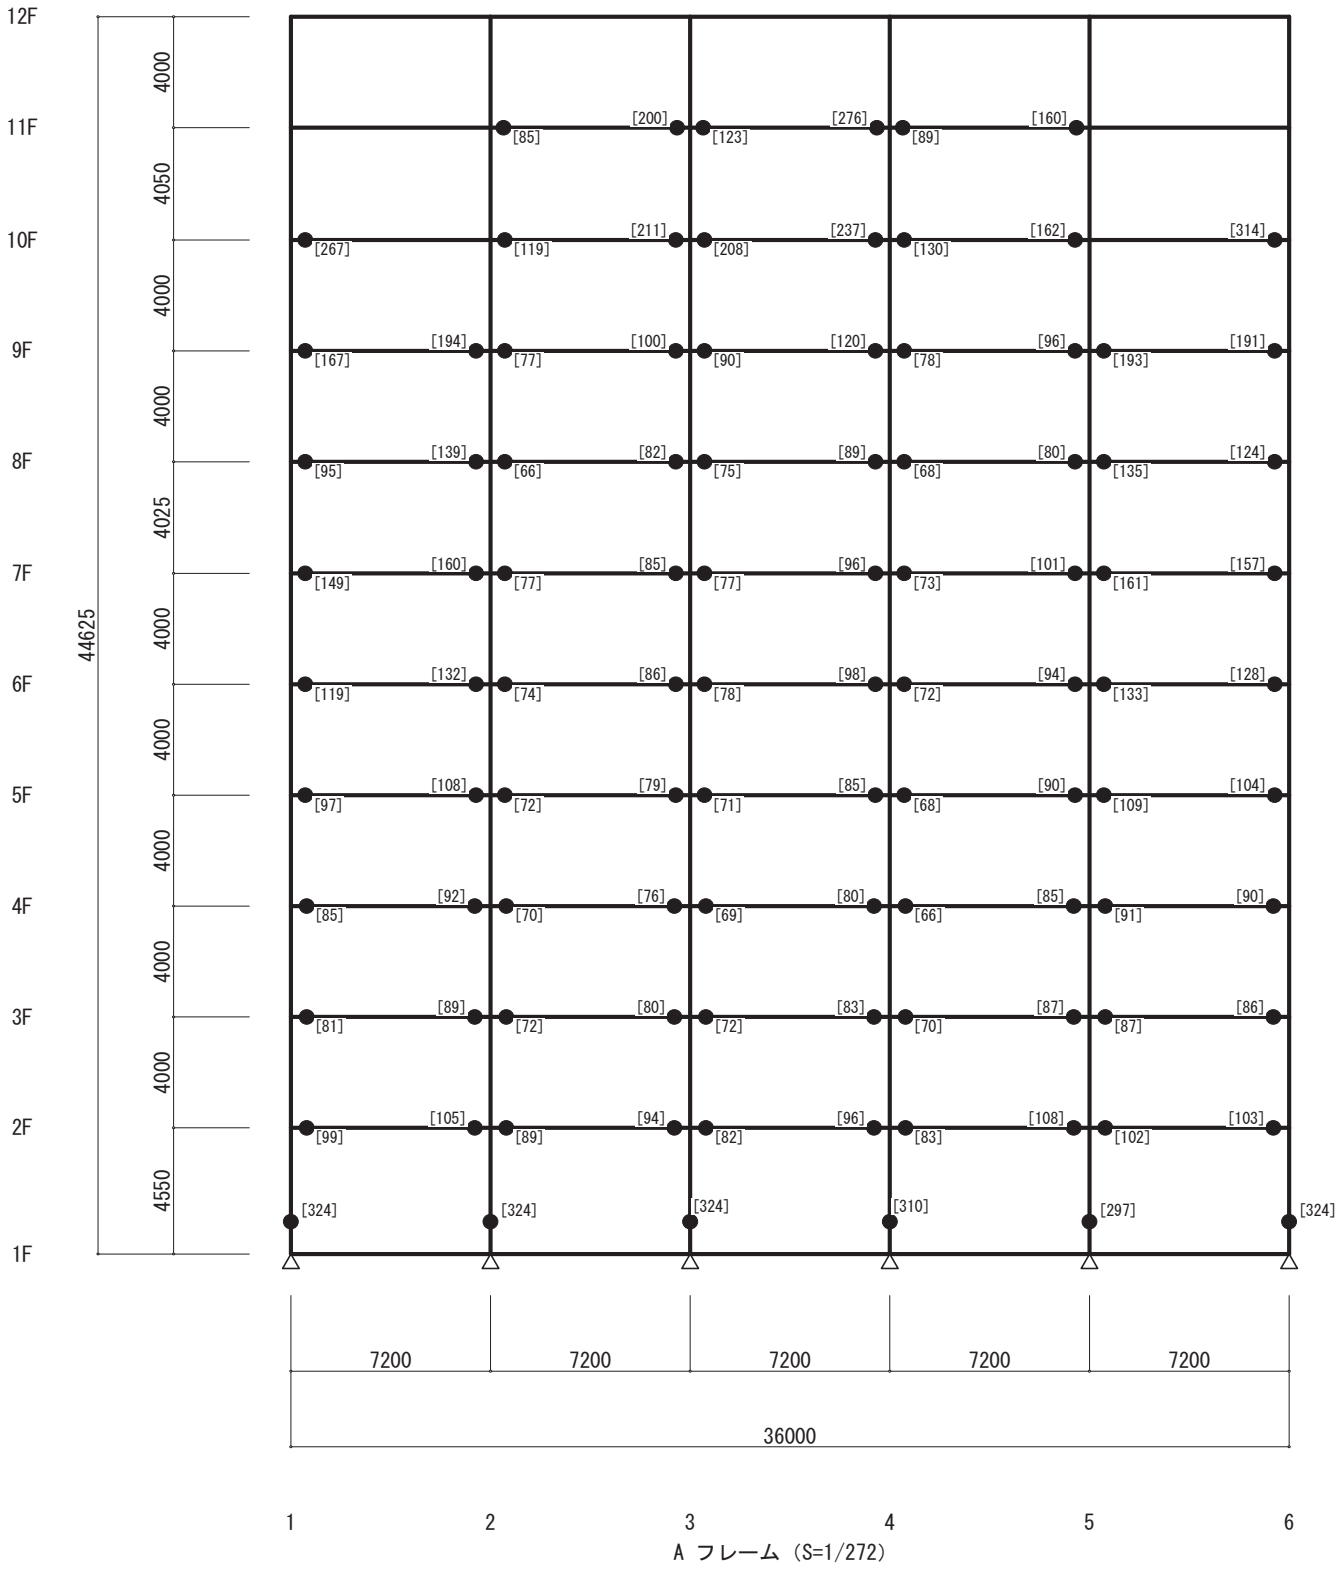

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

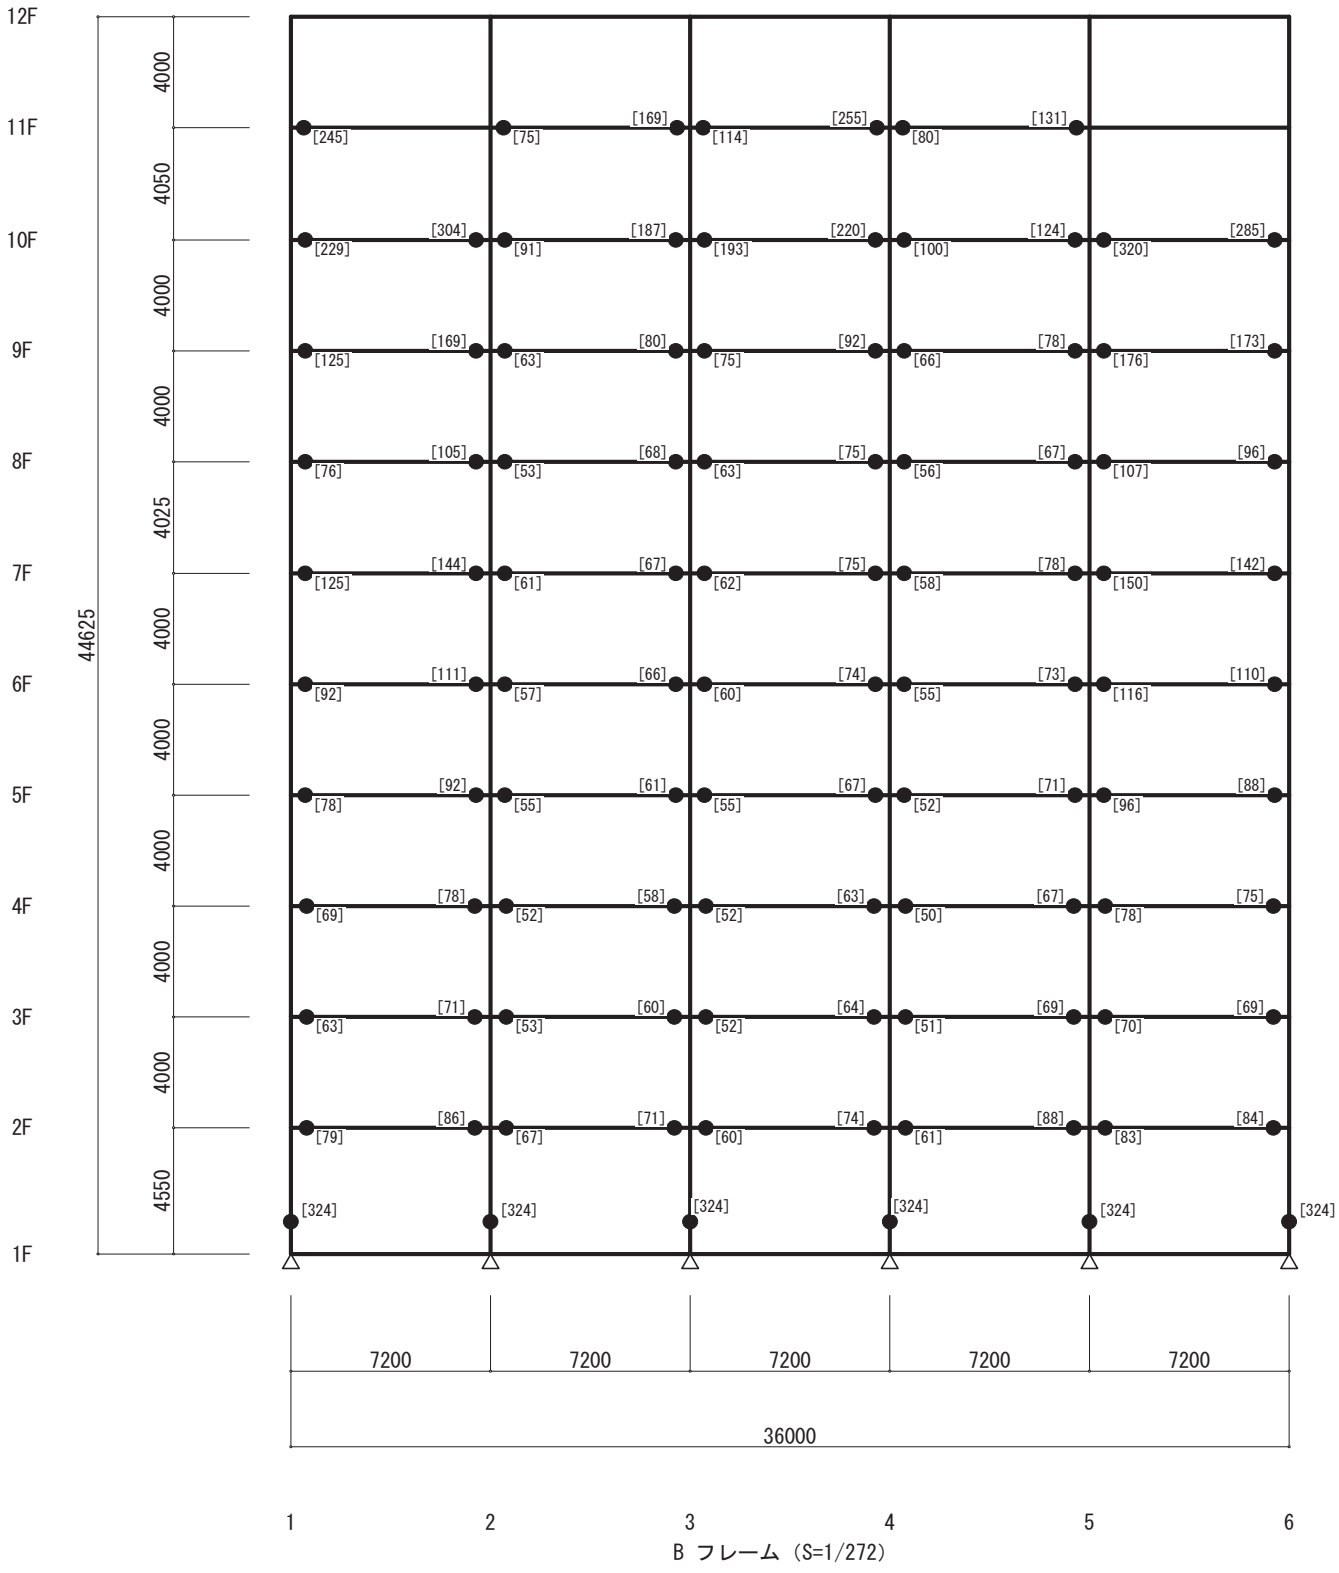

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

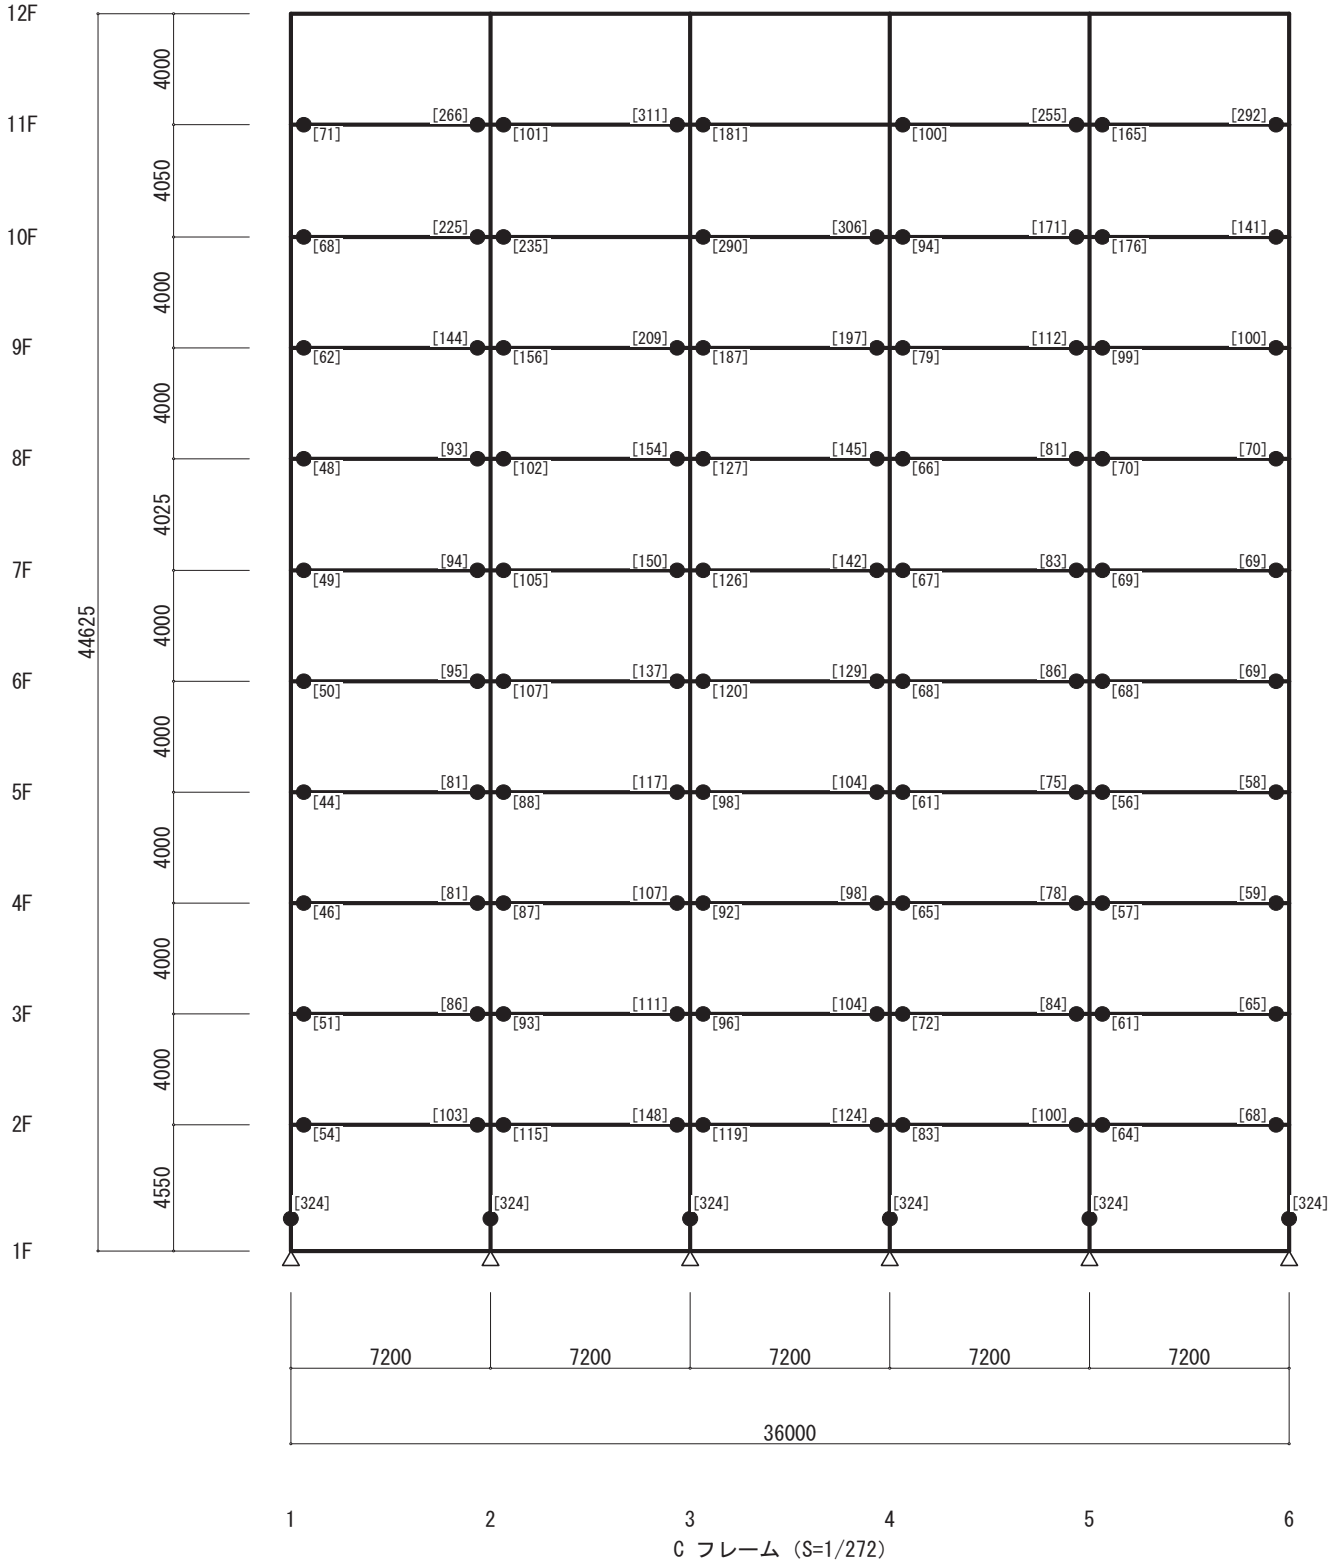

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

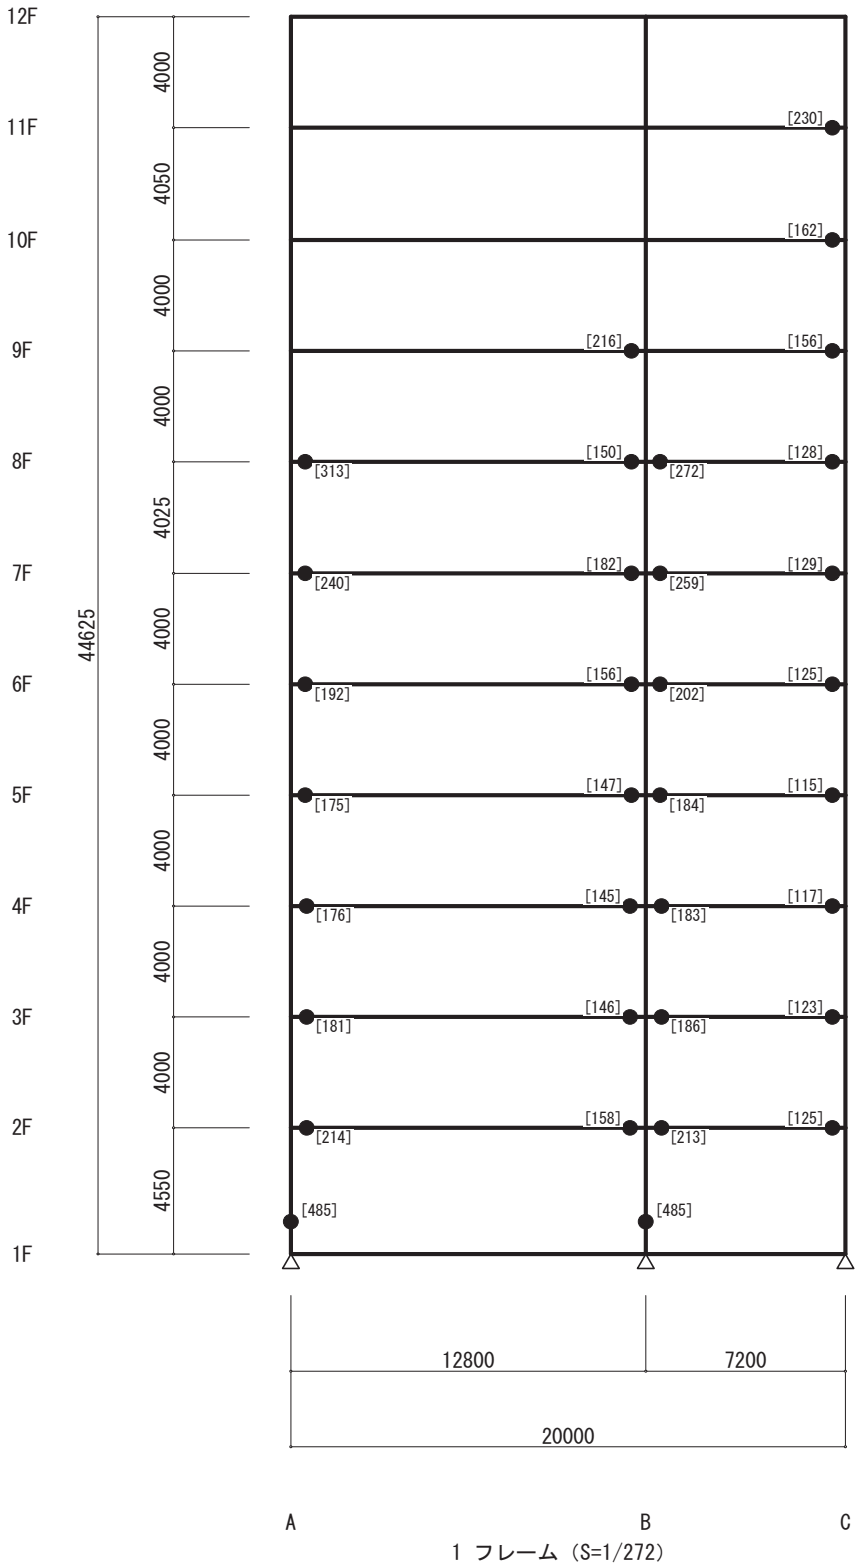

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

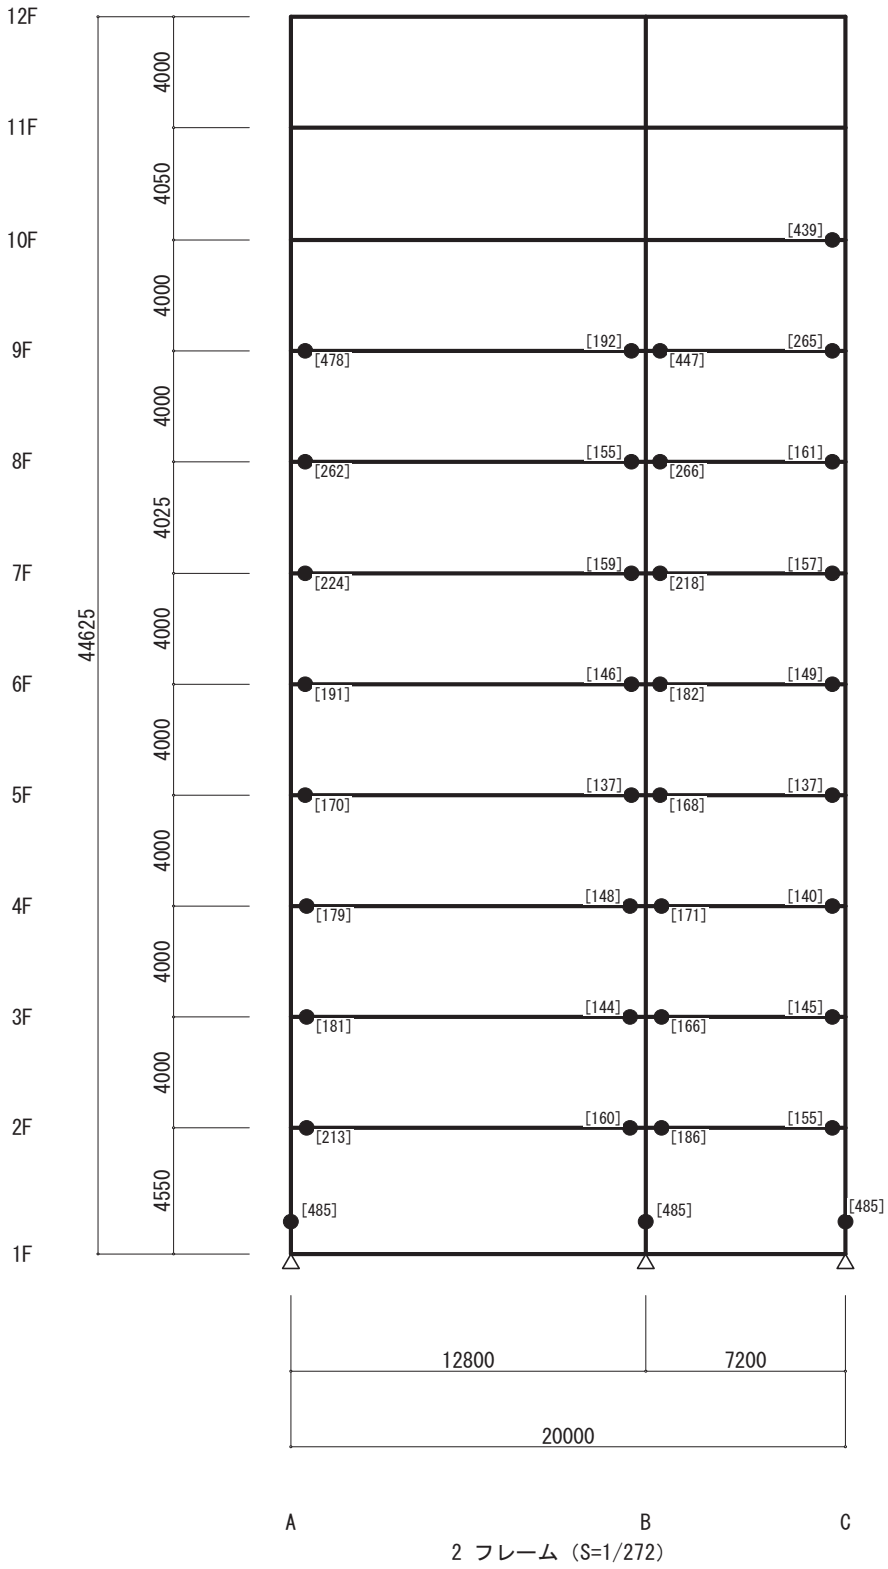

2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

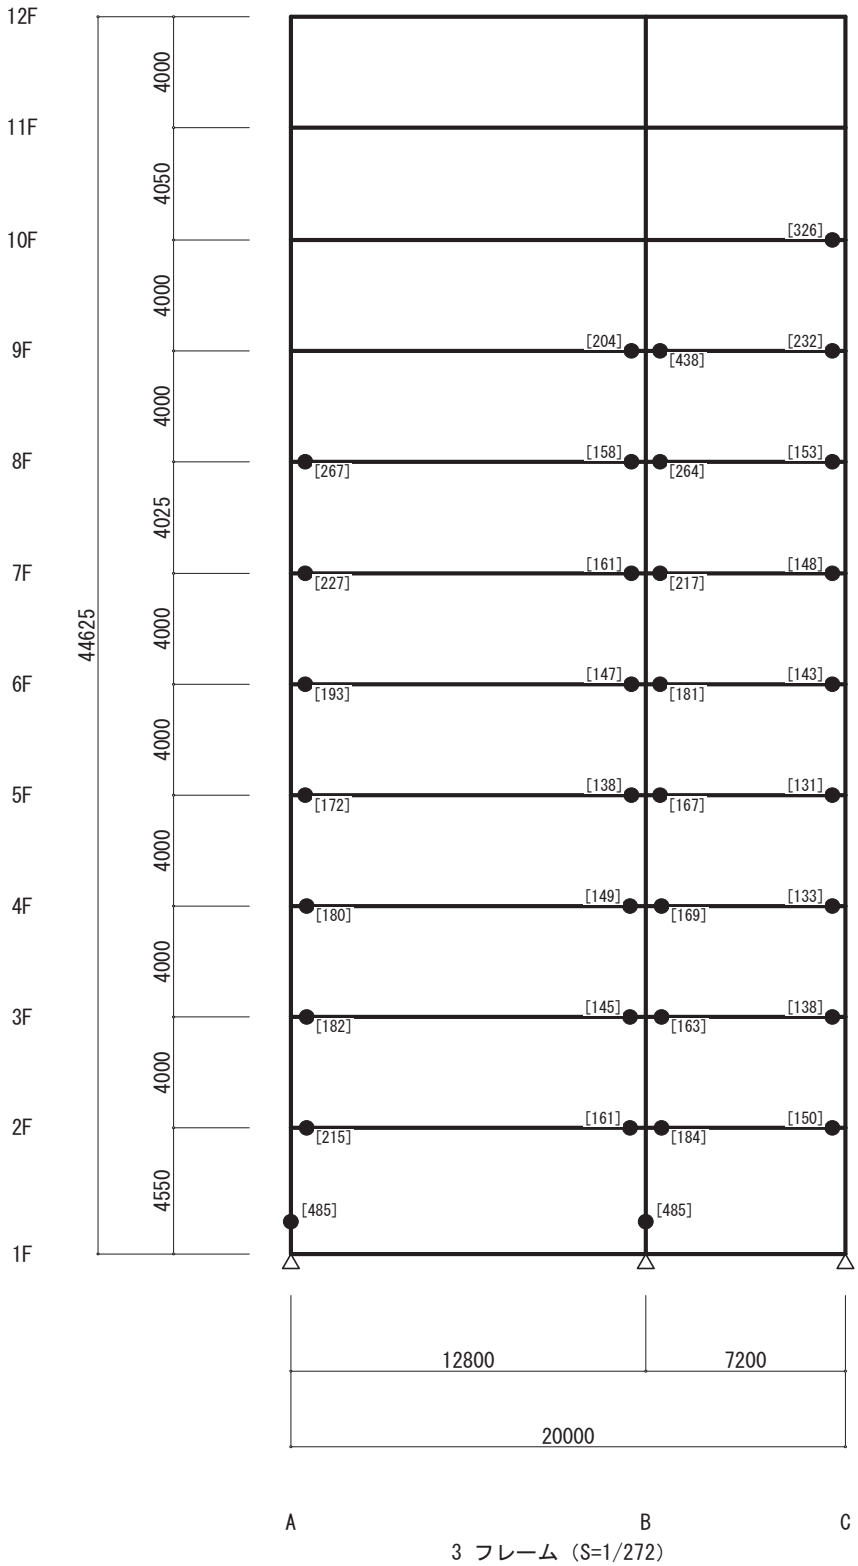

3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

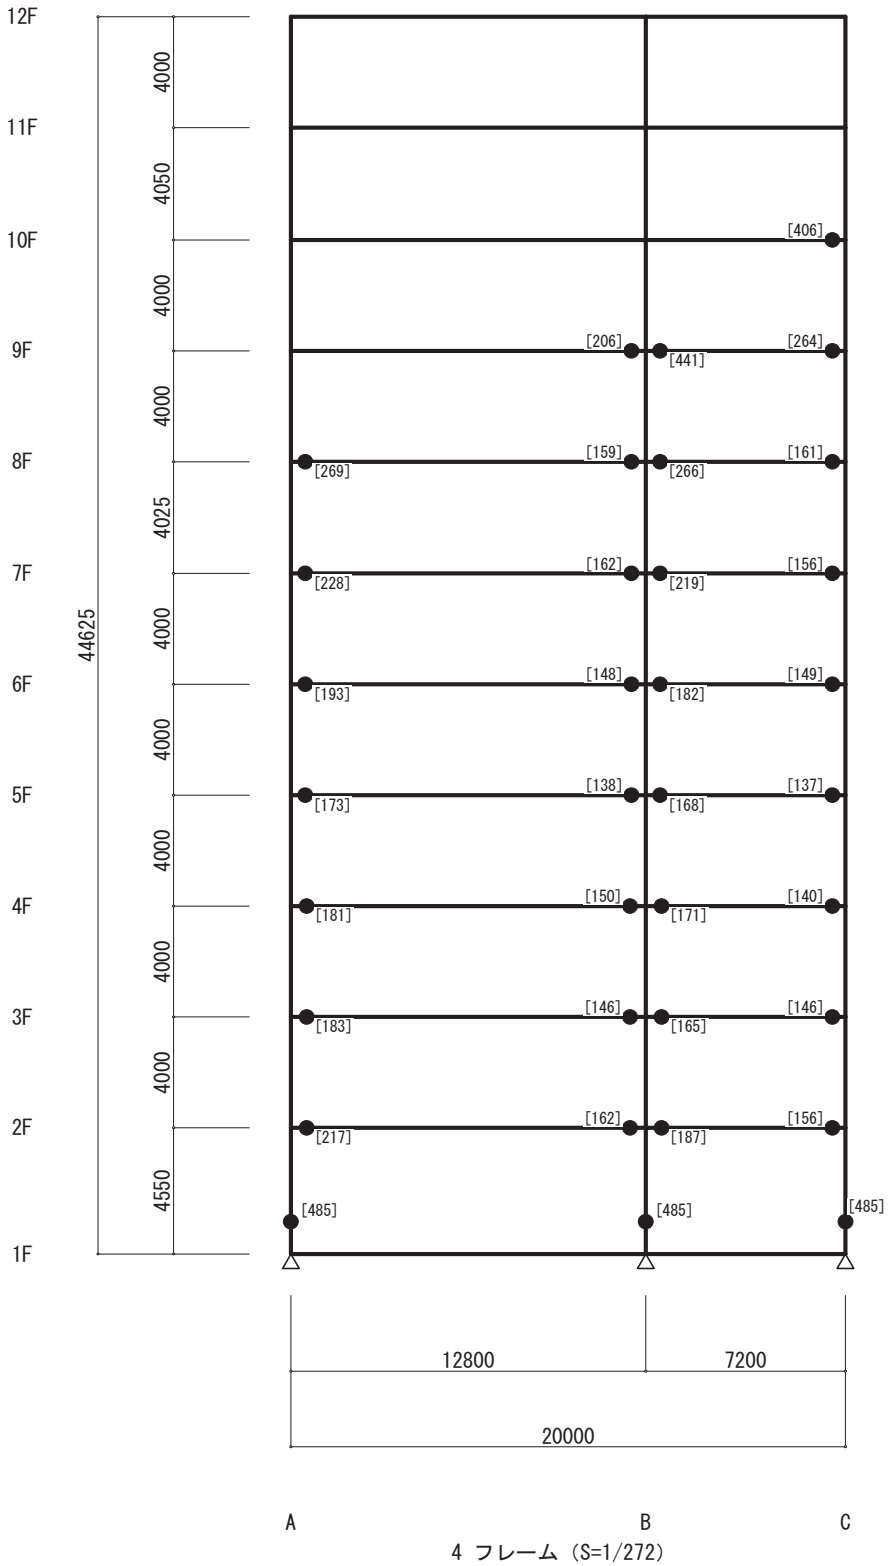

4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

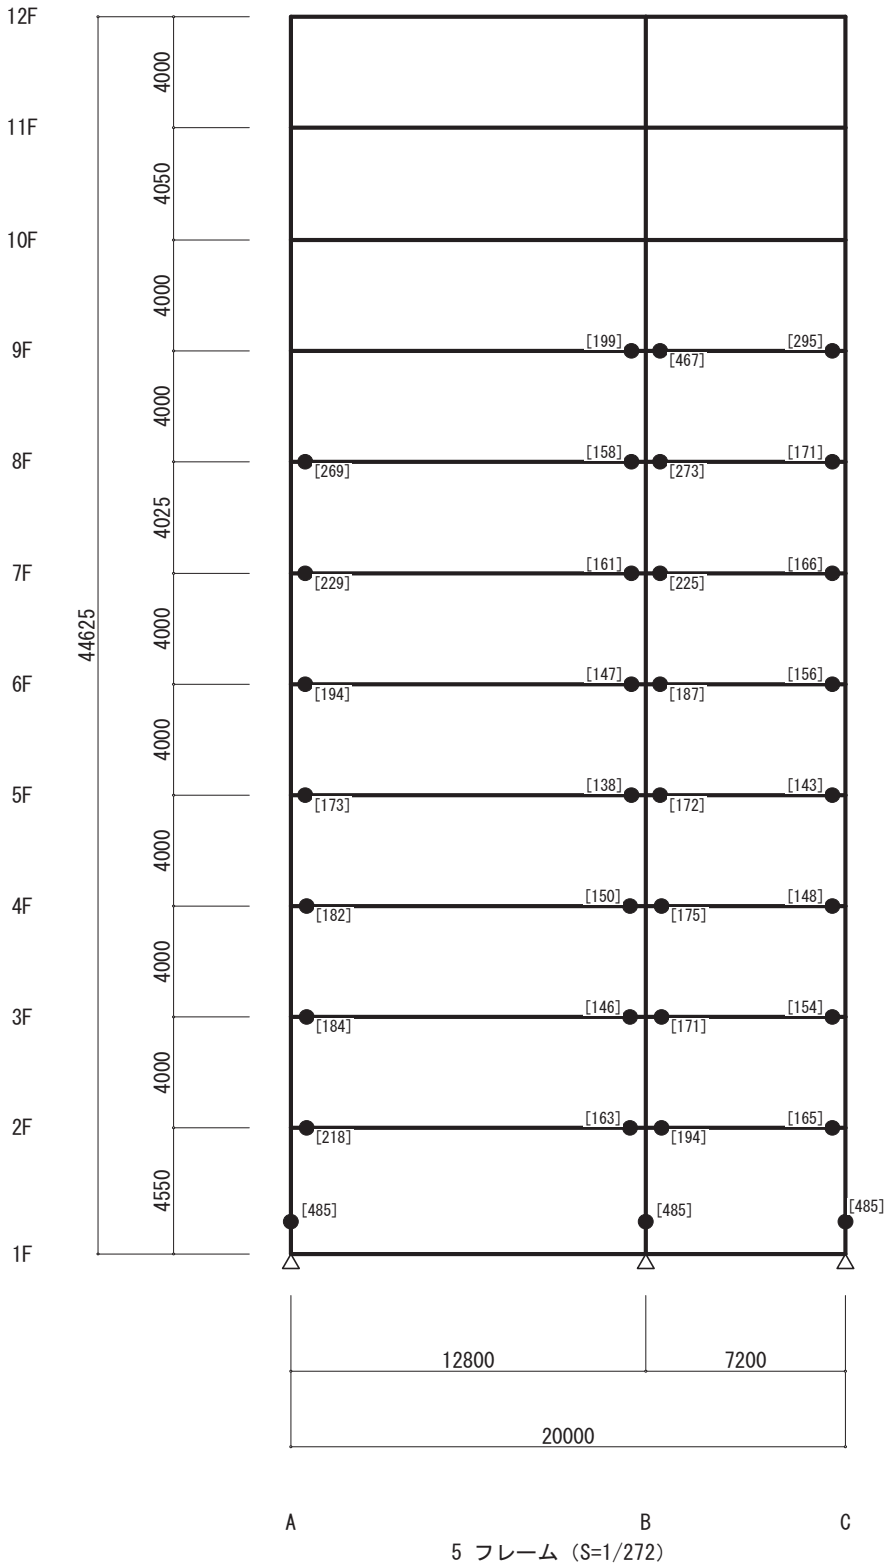

5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

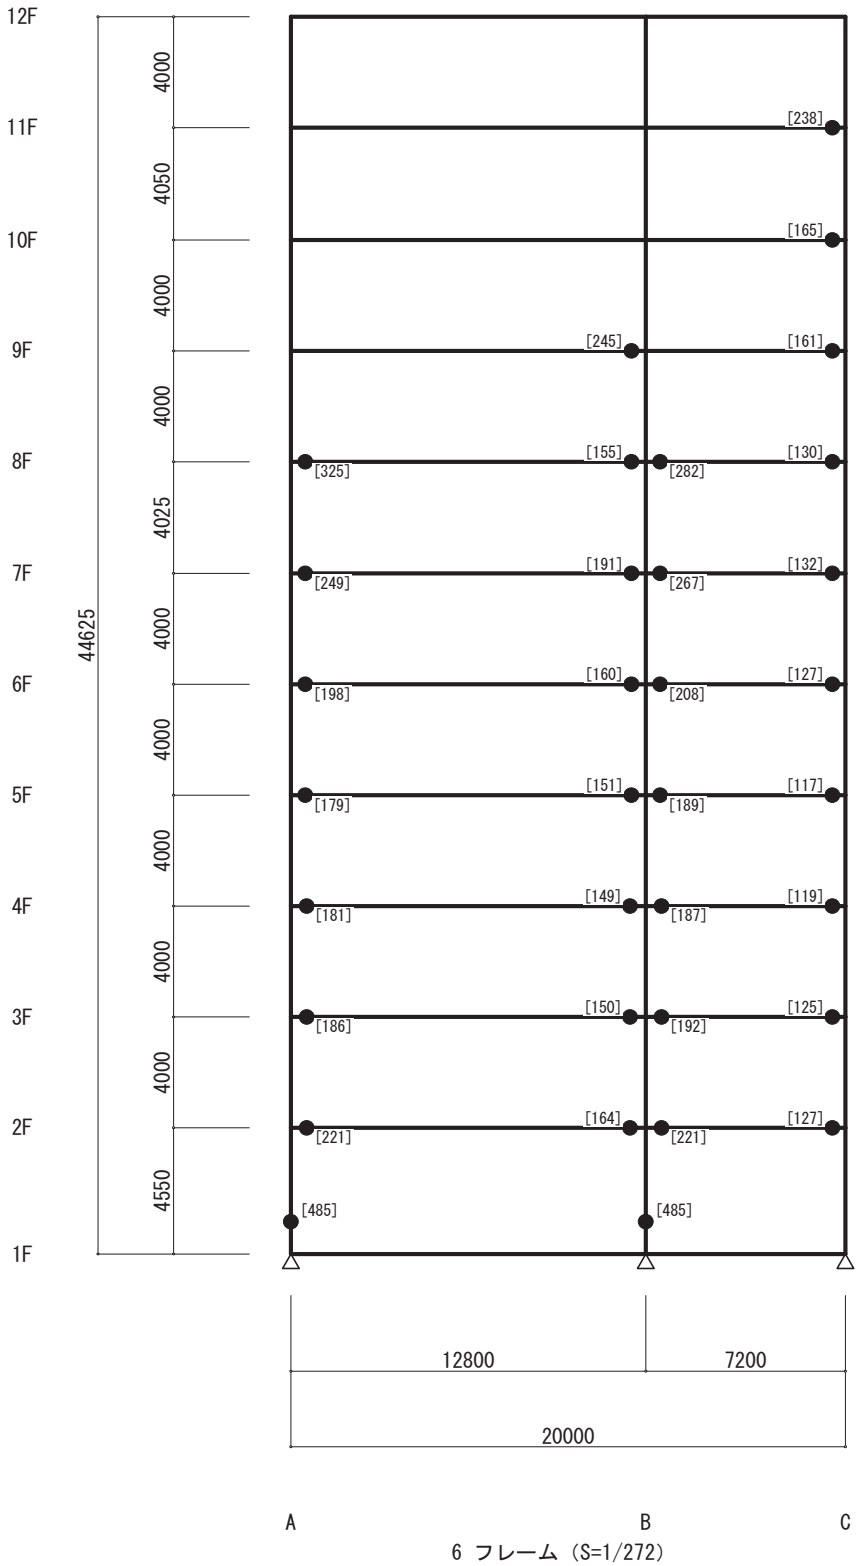

6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

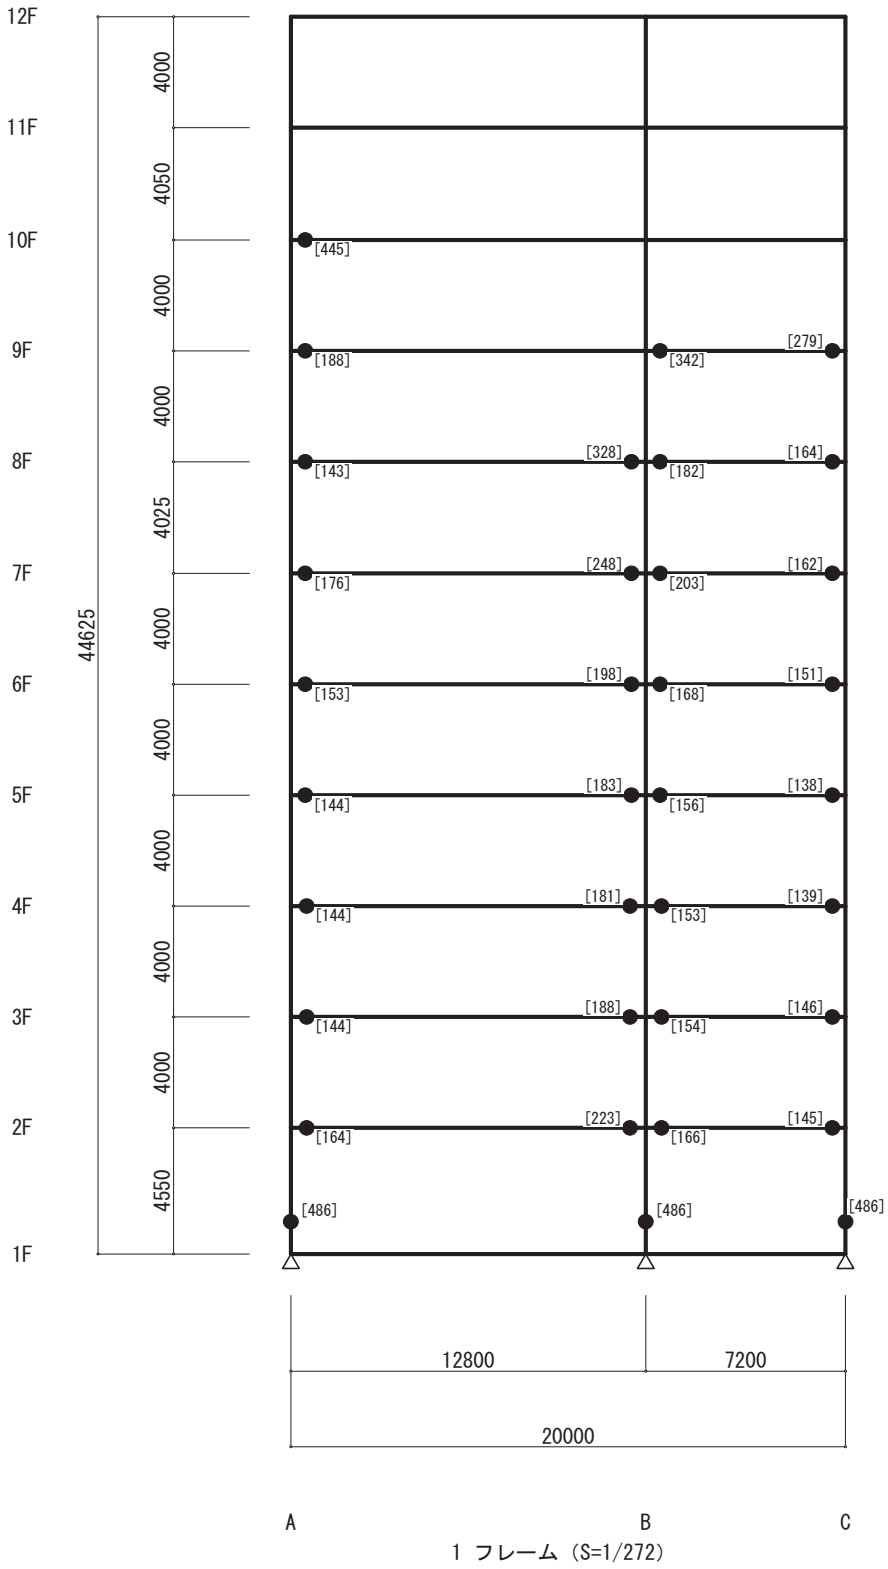

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

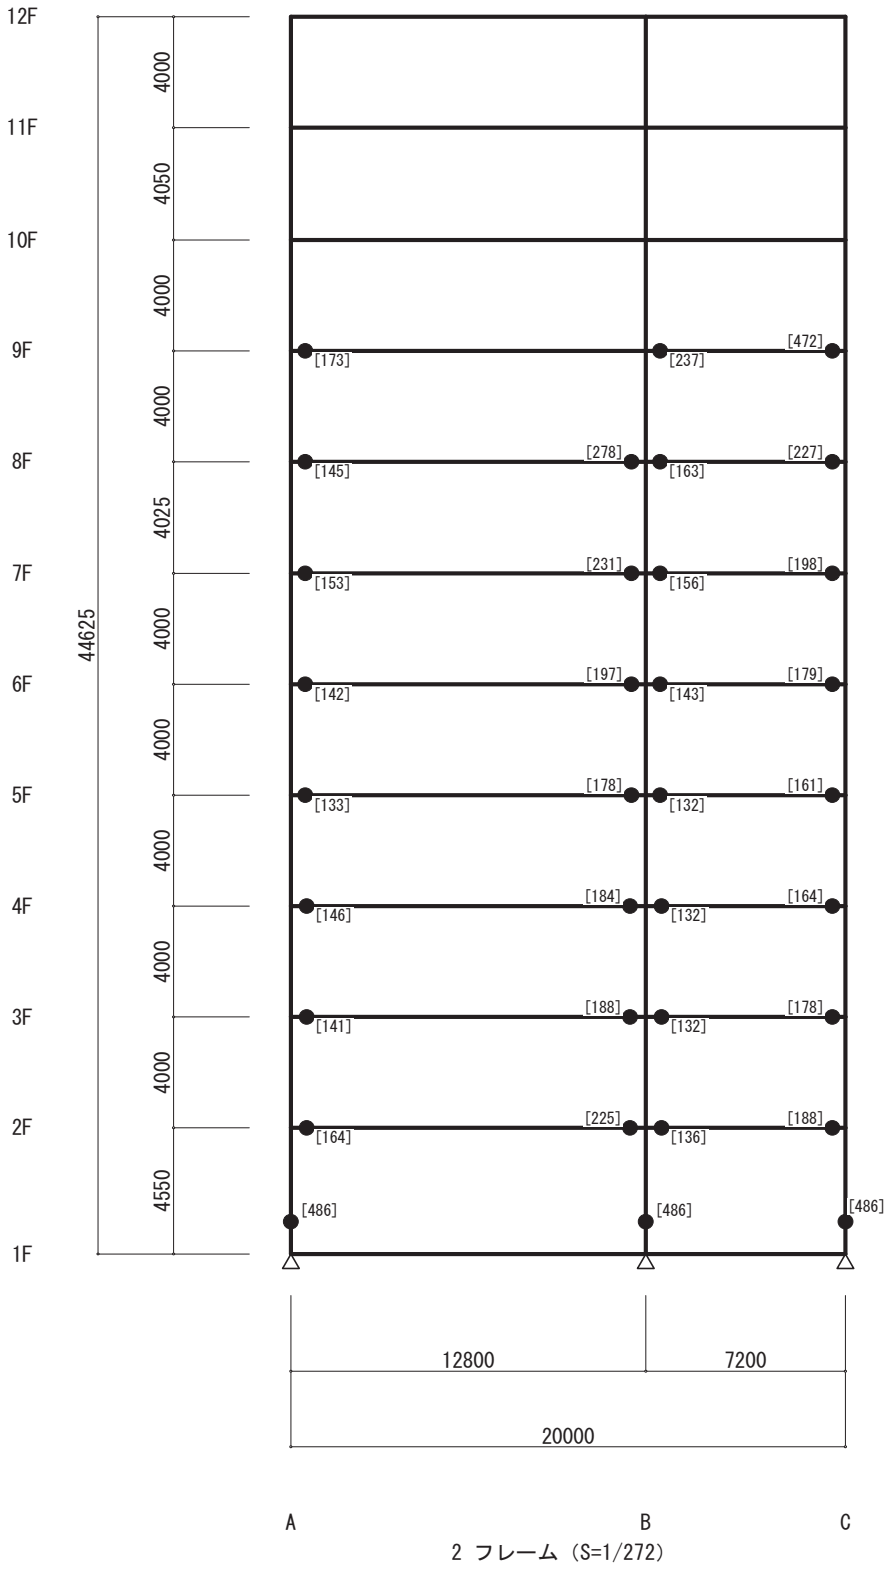

2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

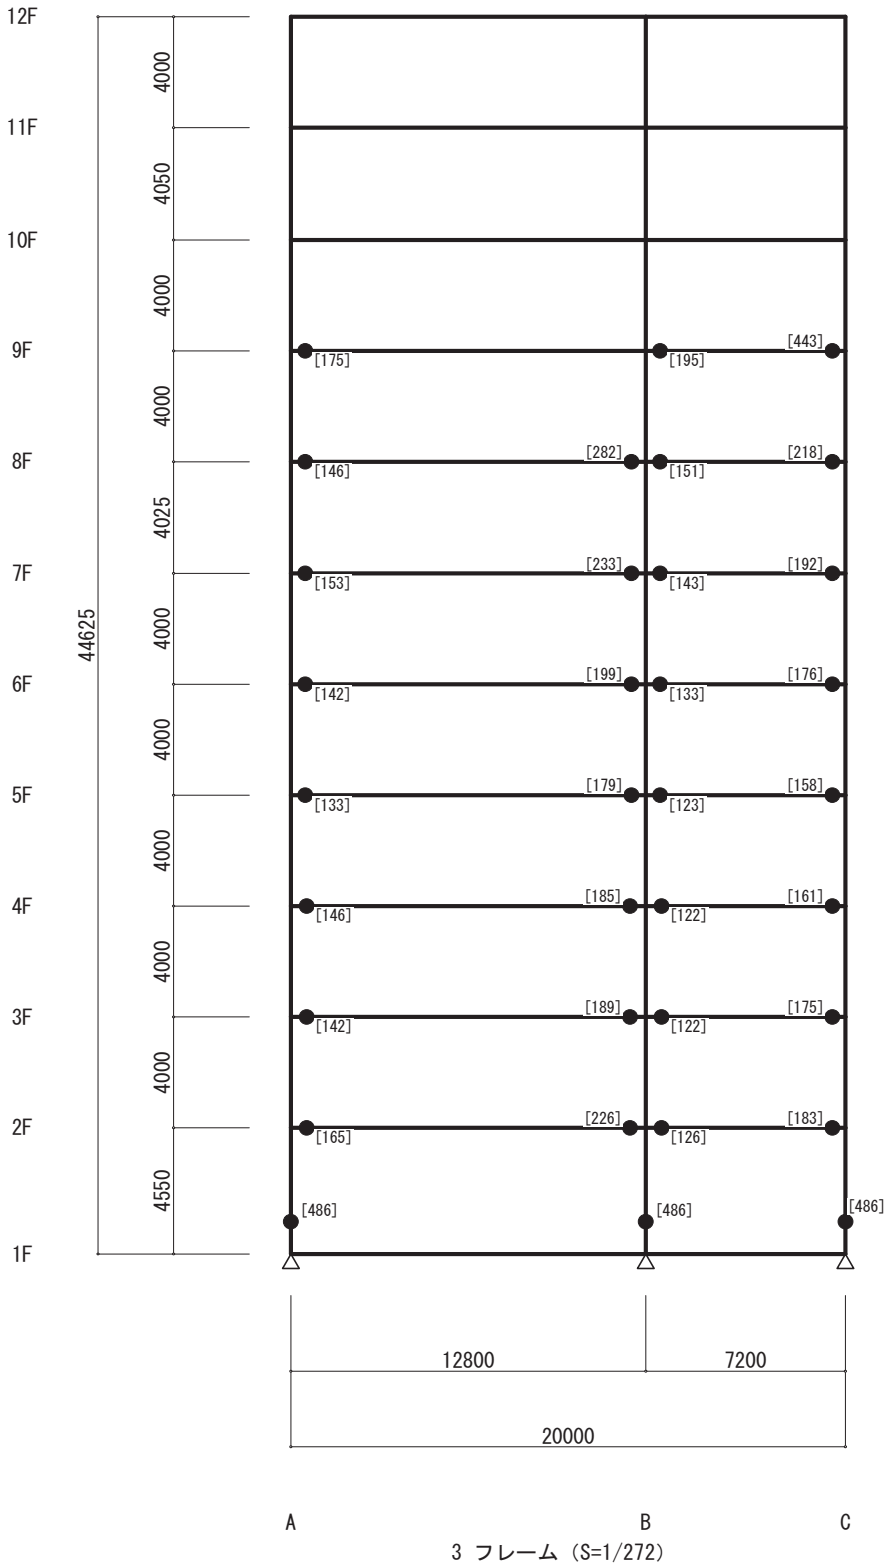

3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

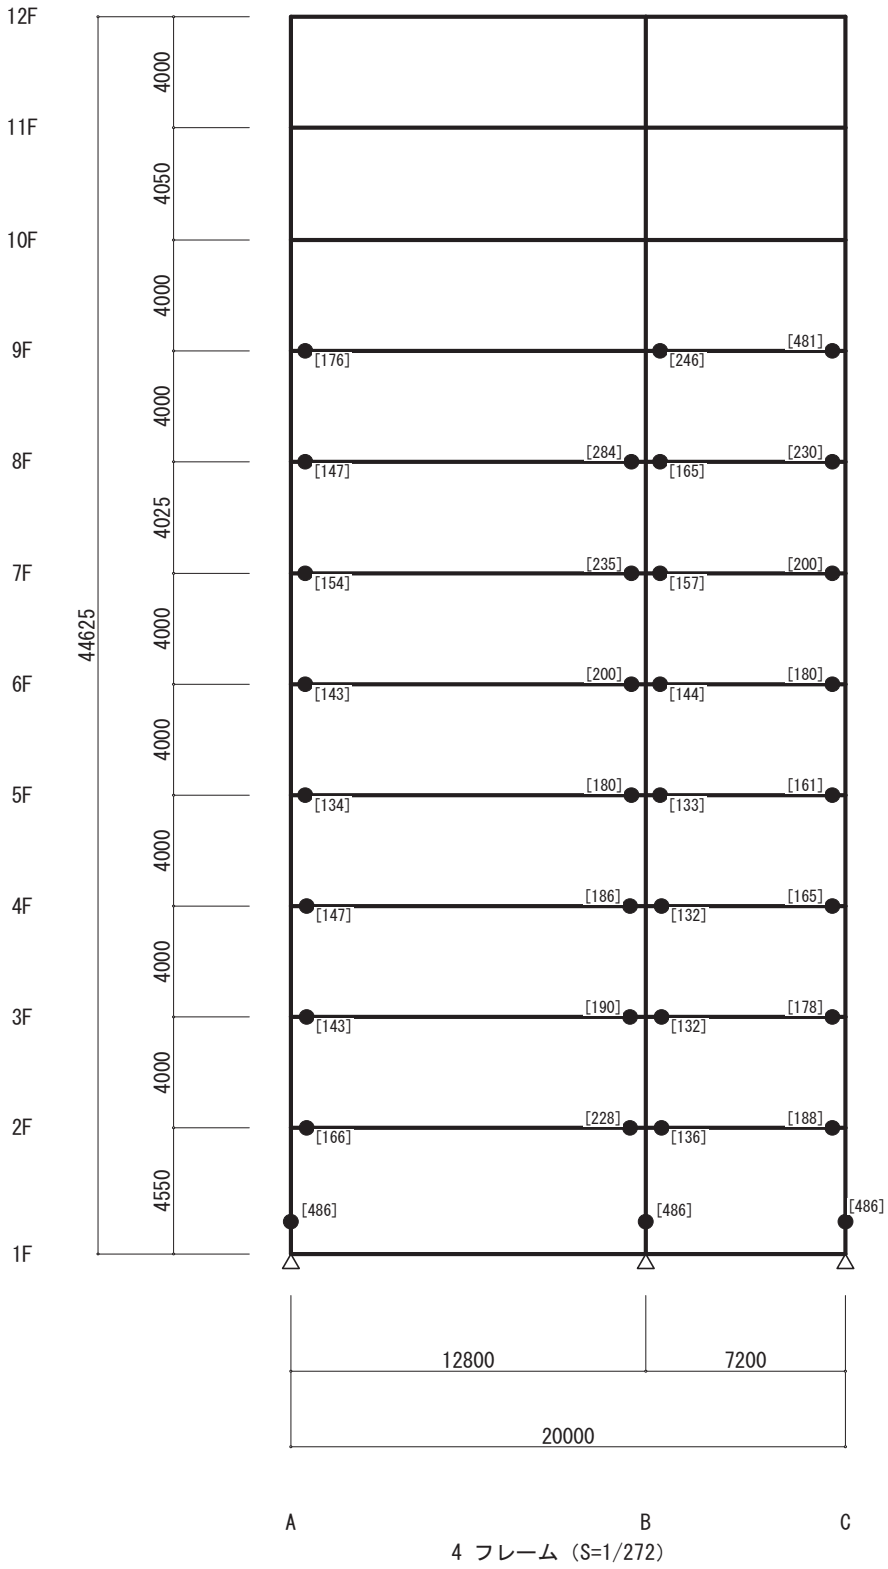

4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

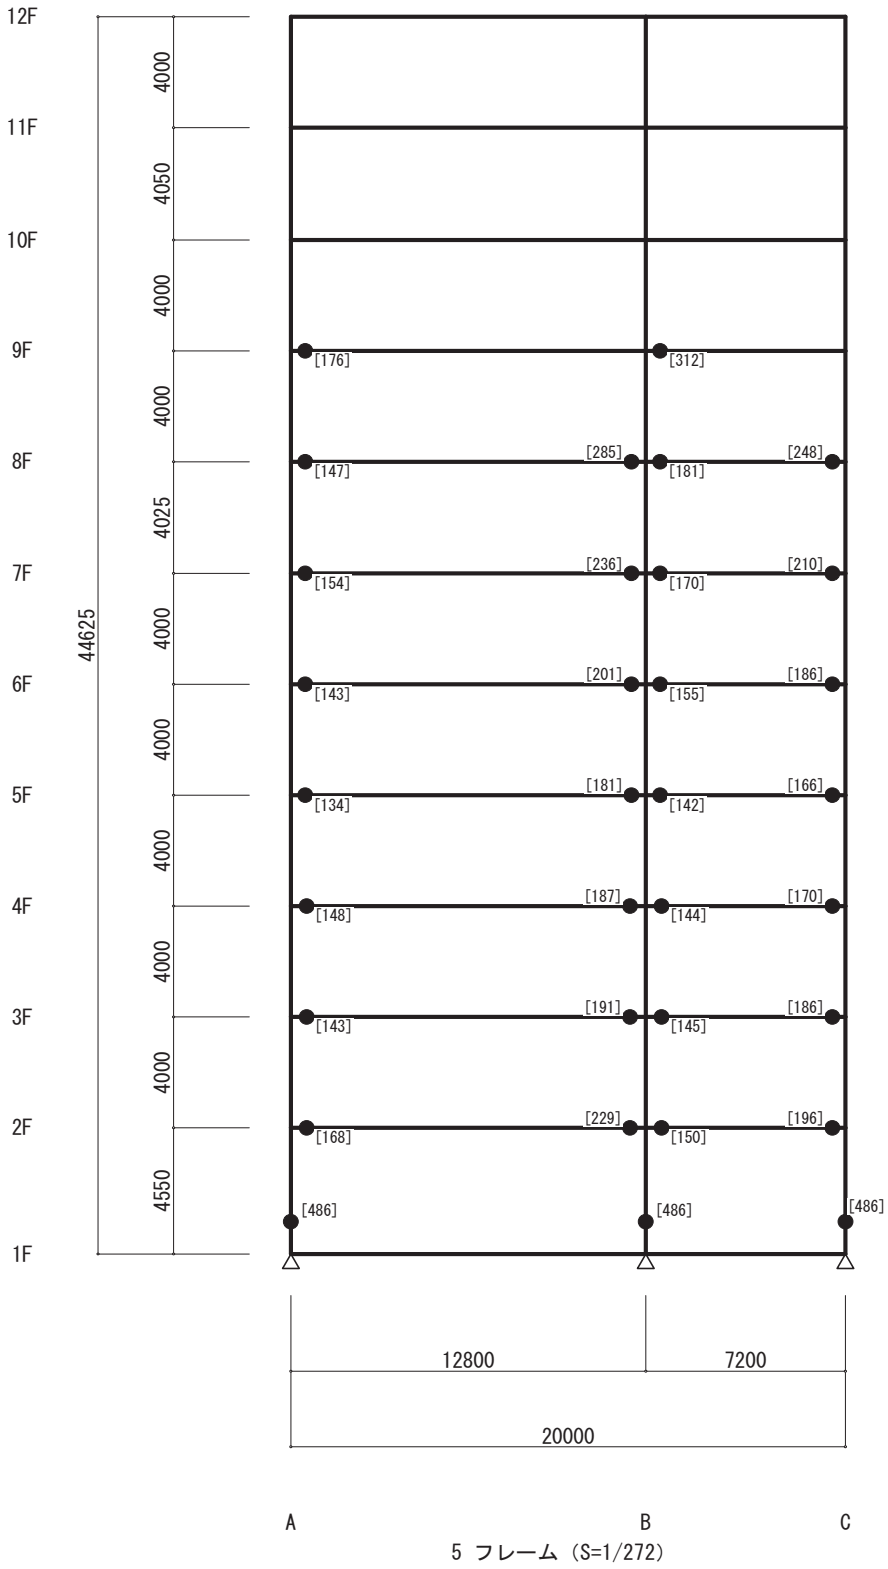

5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

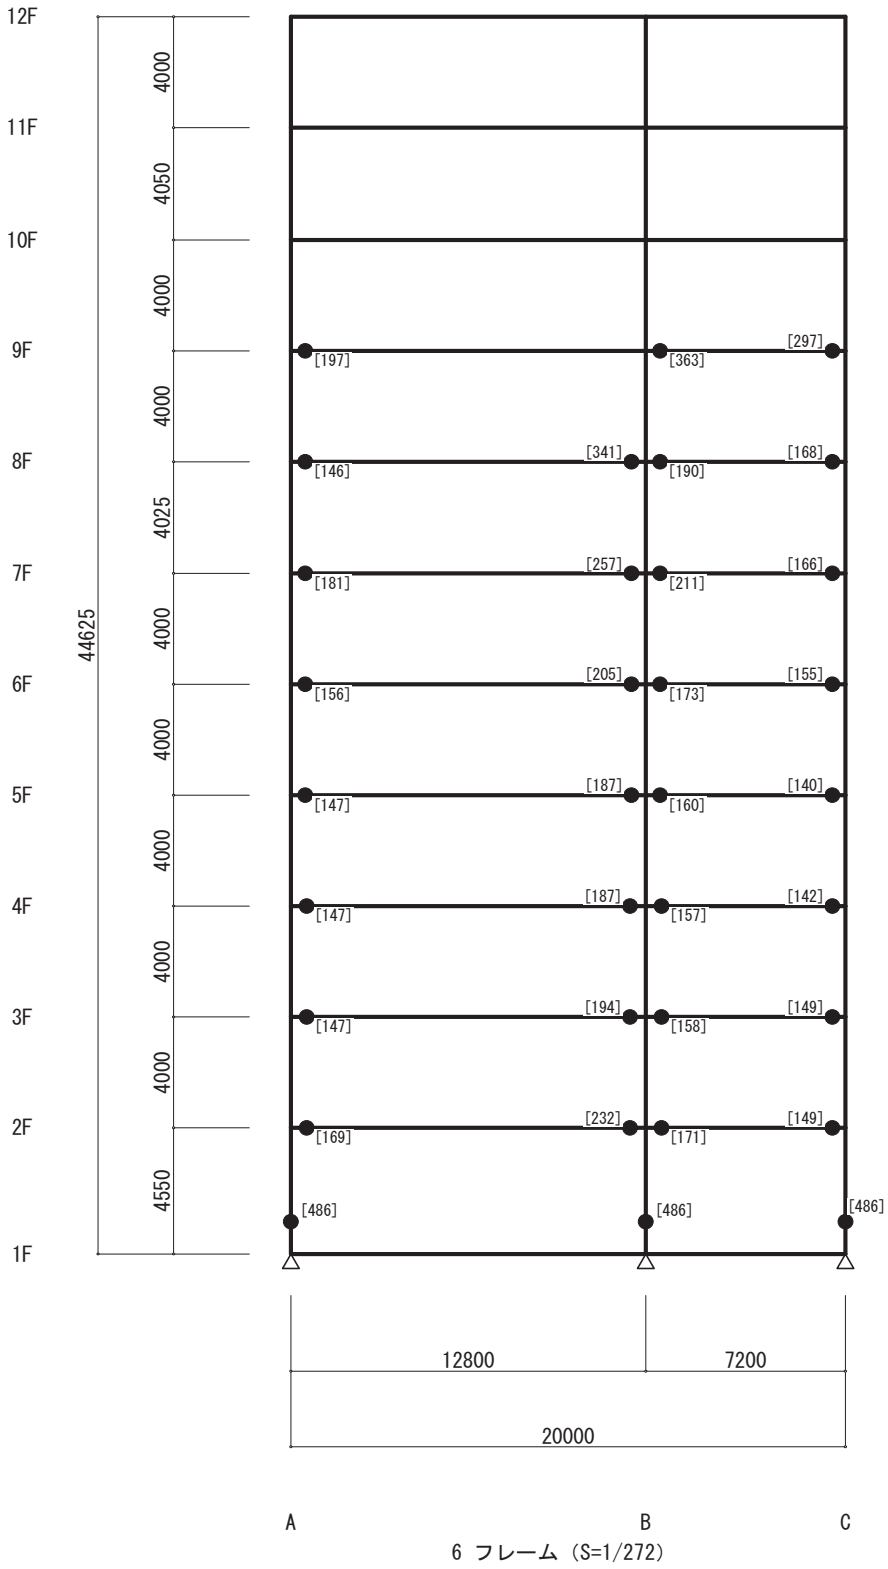

6 フレーム（S=1/272）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

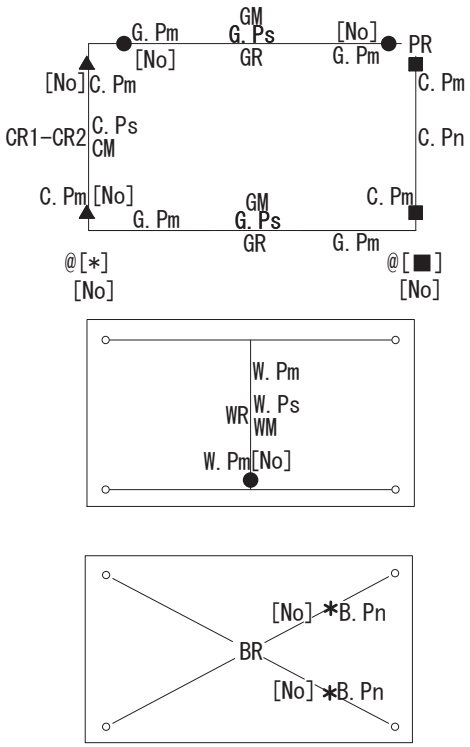

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

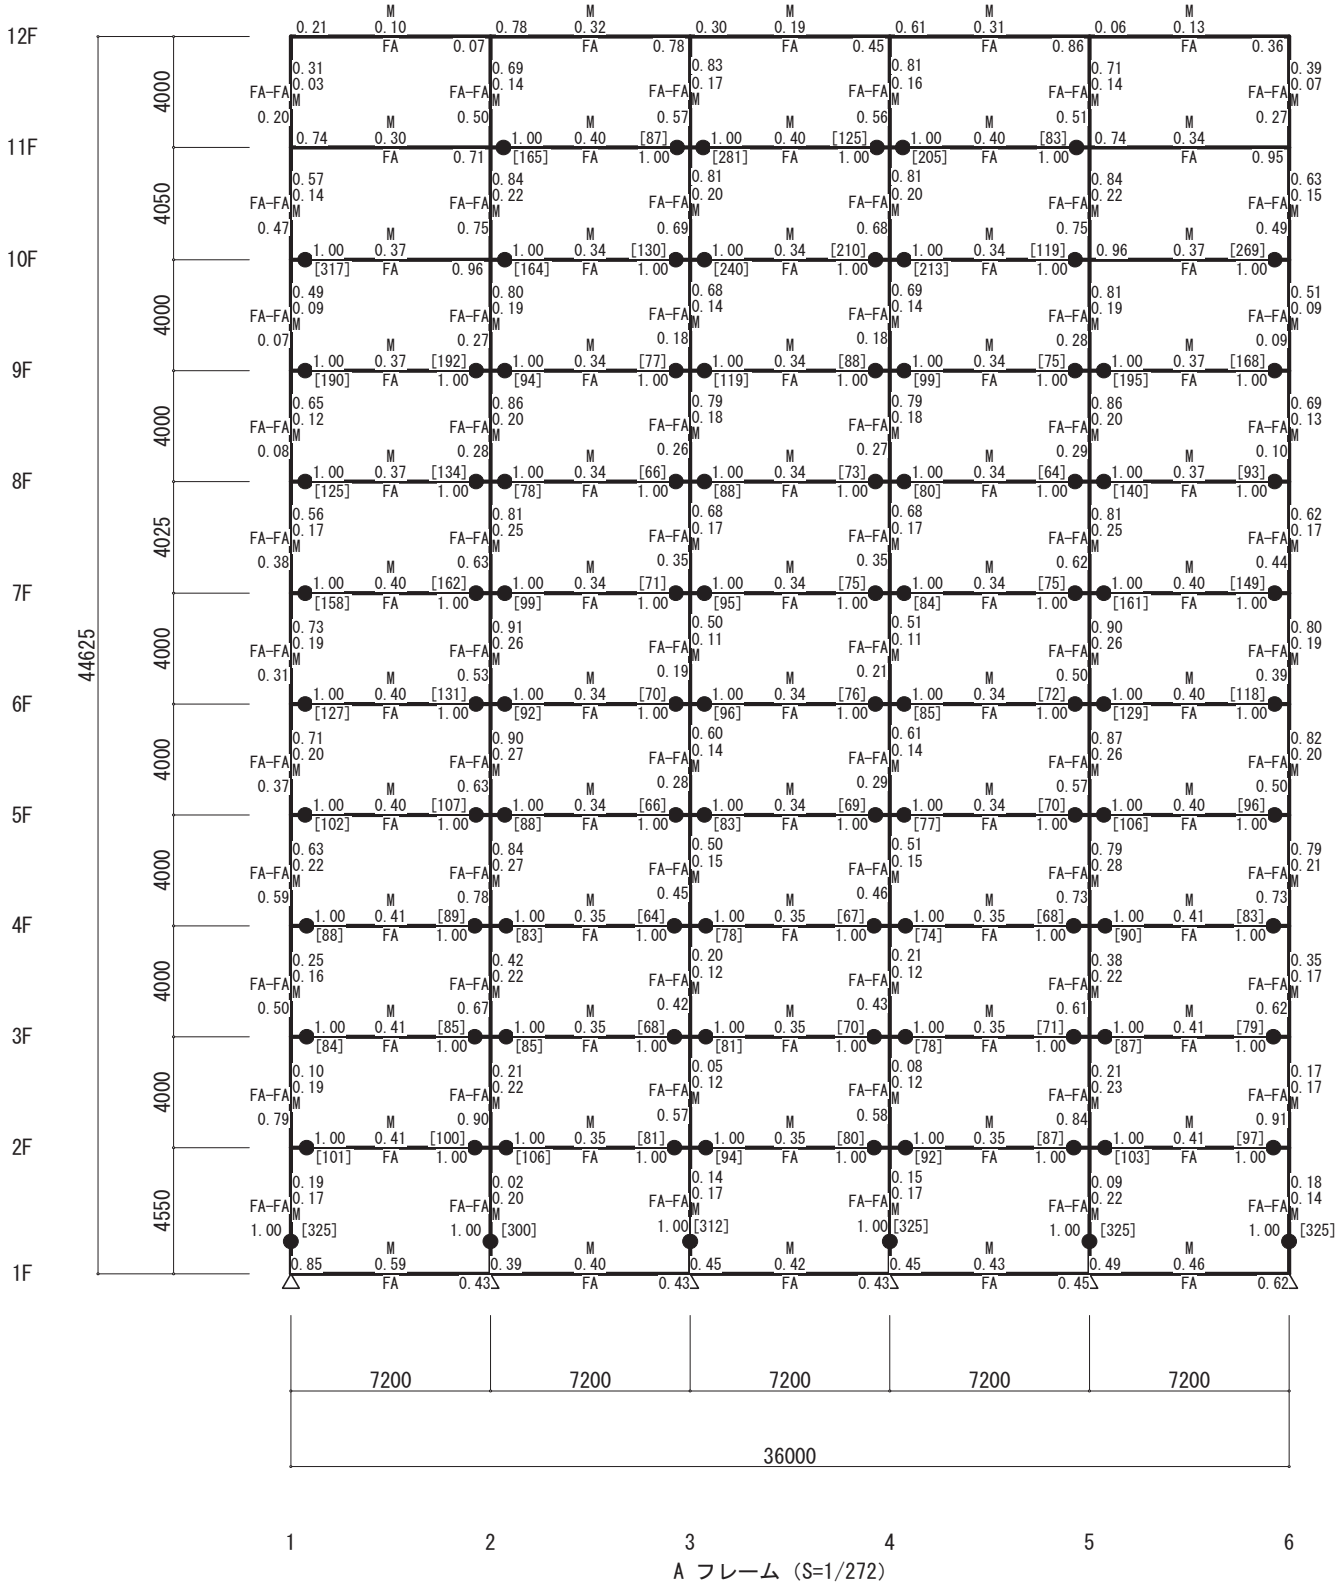

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

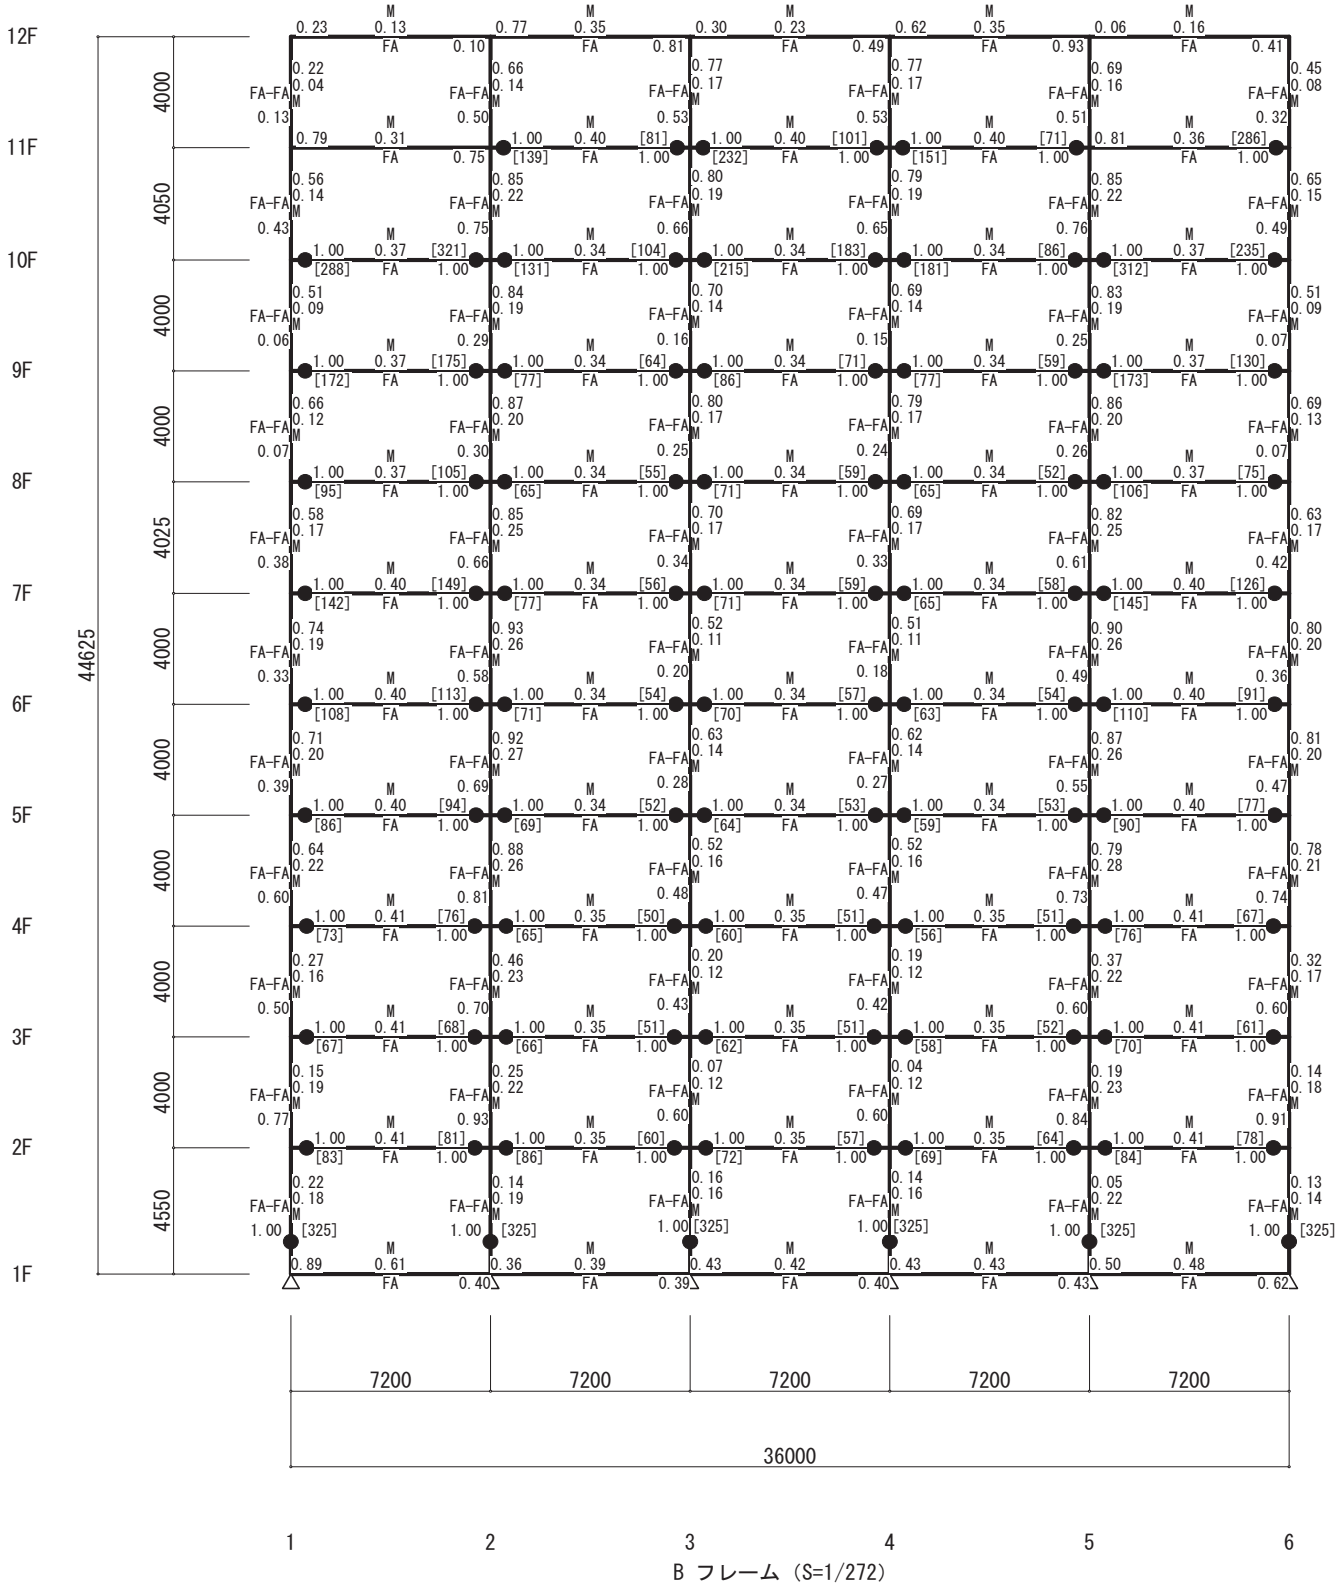

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

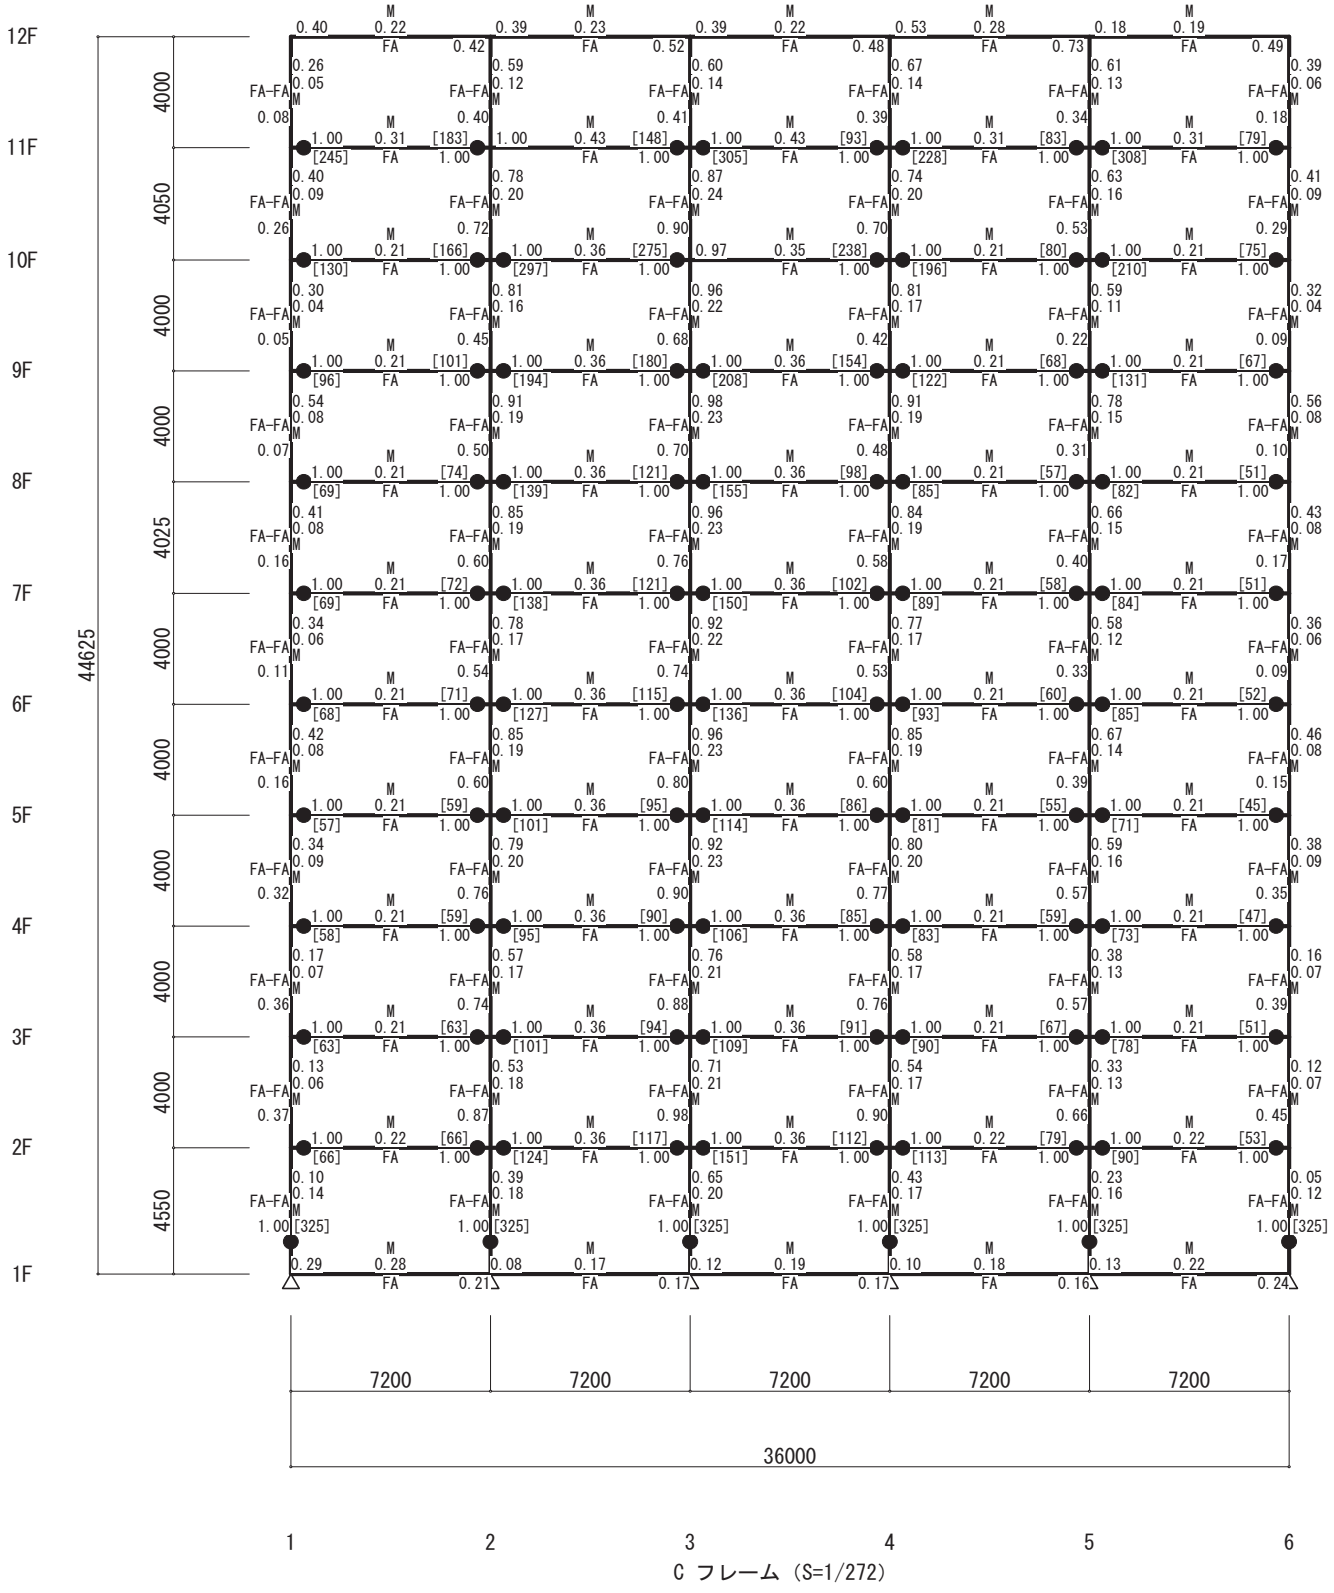

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

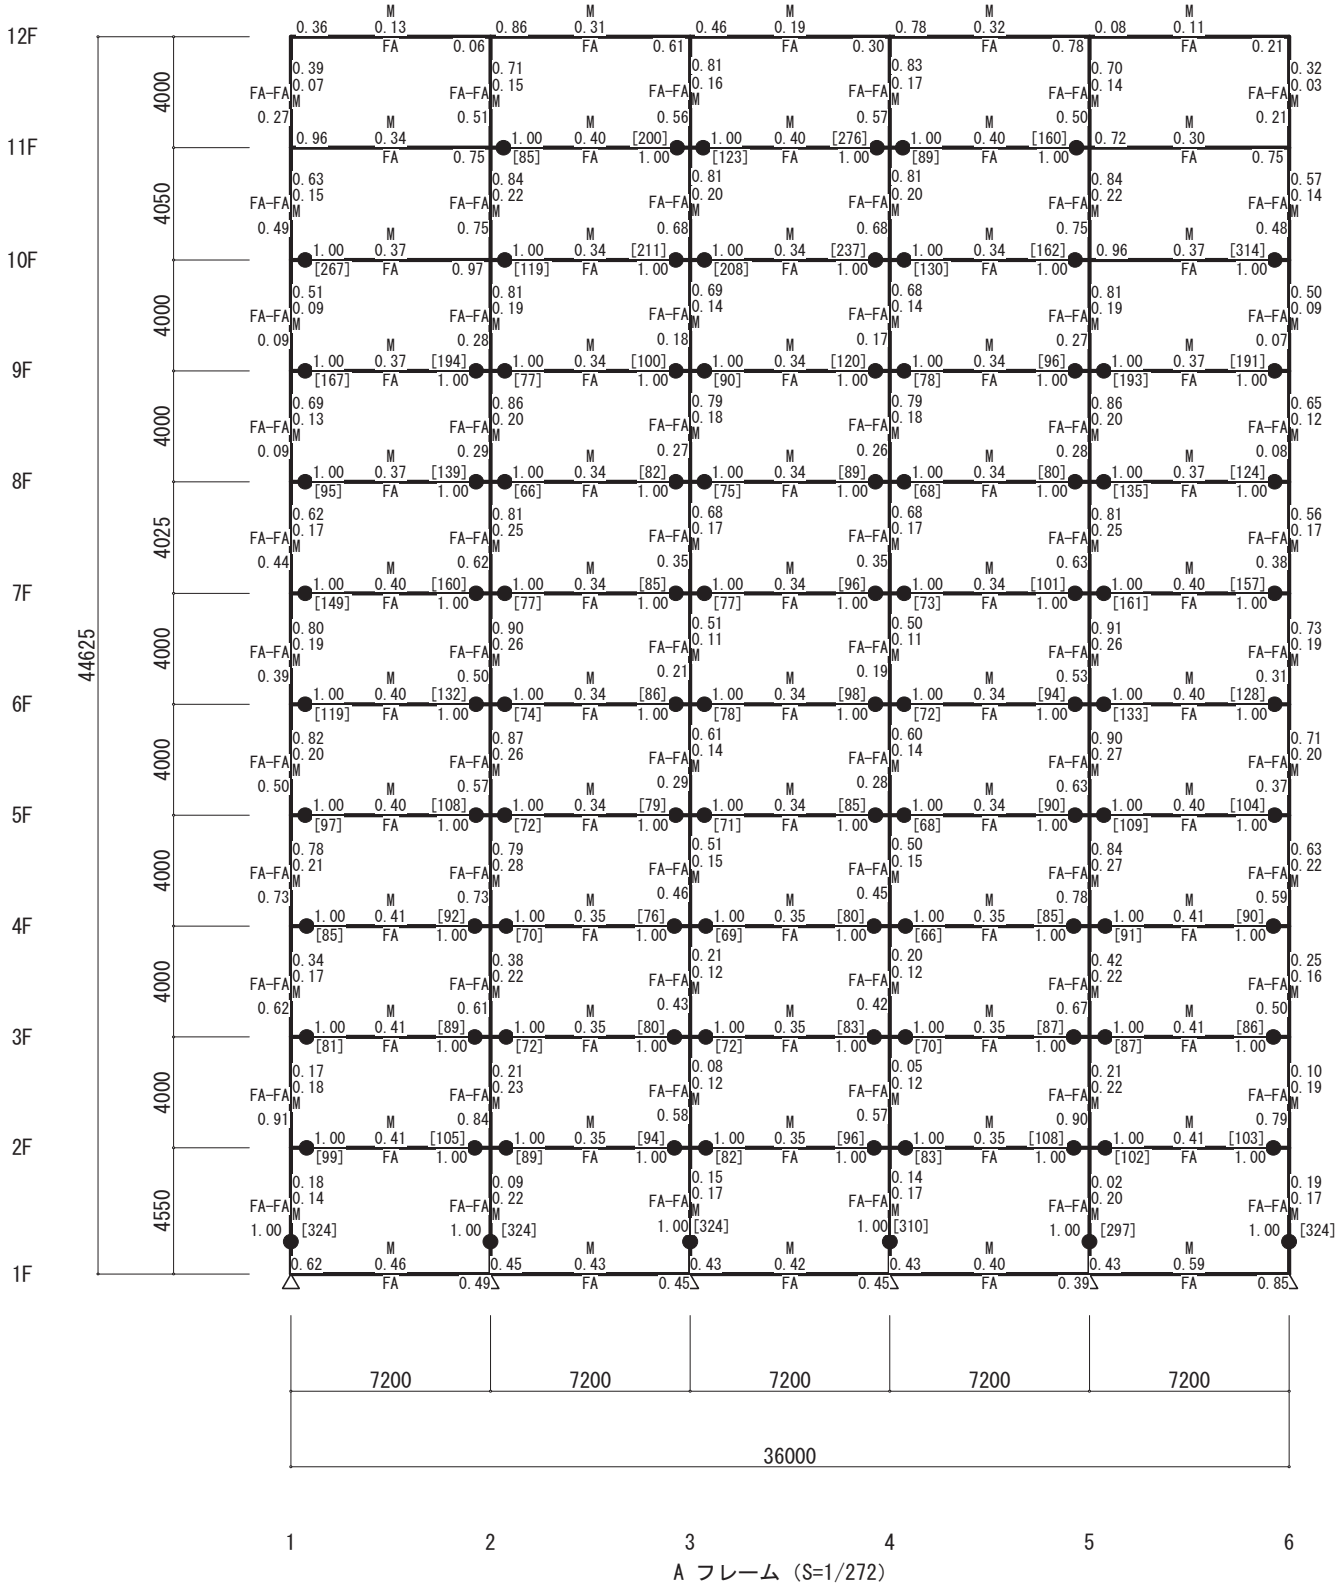

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

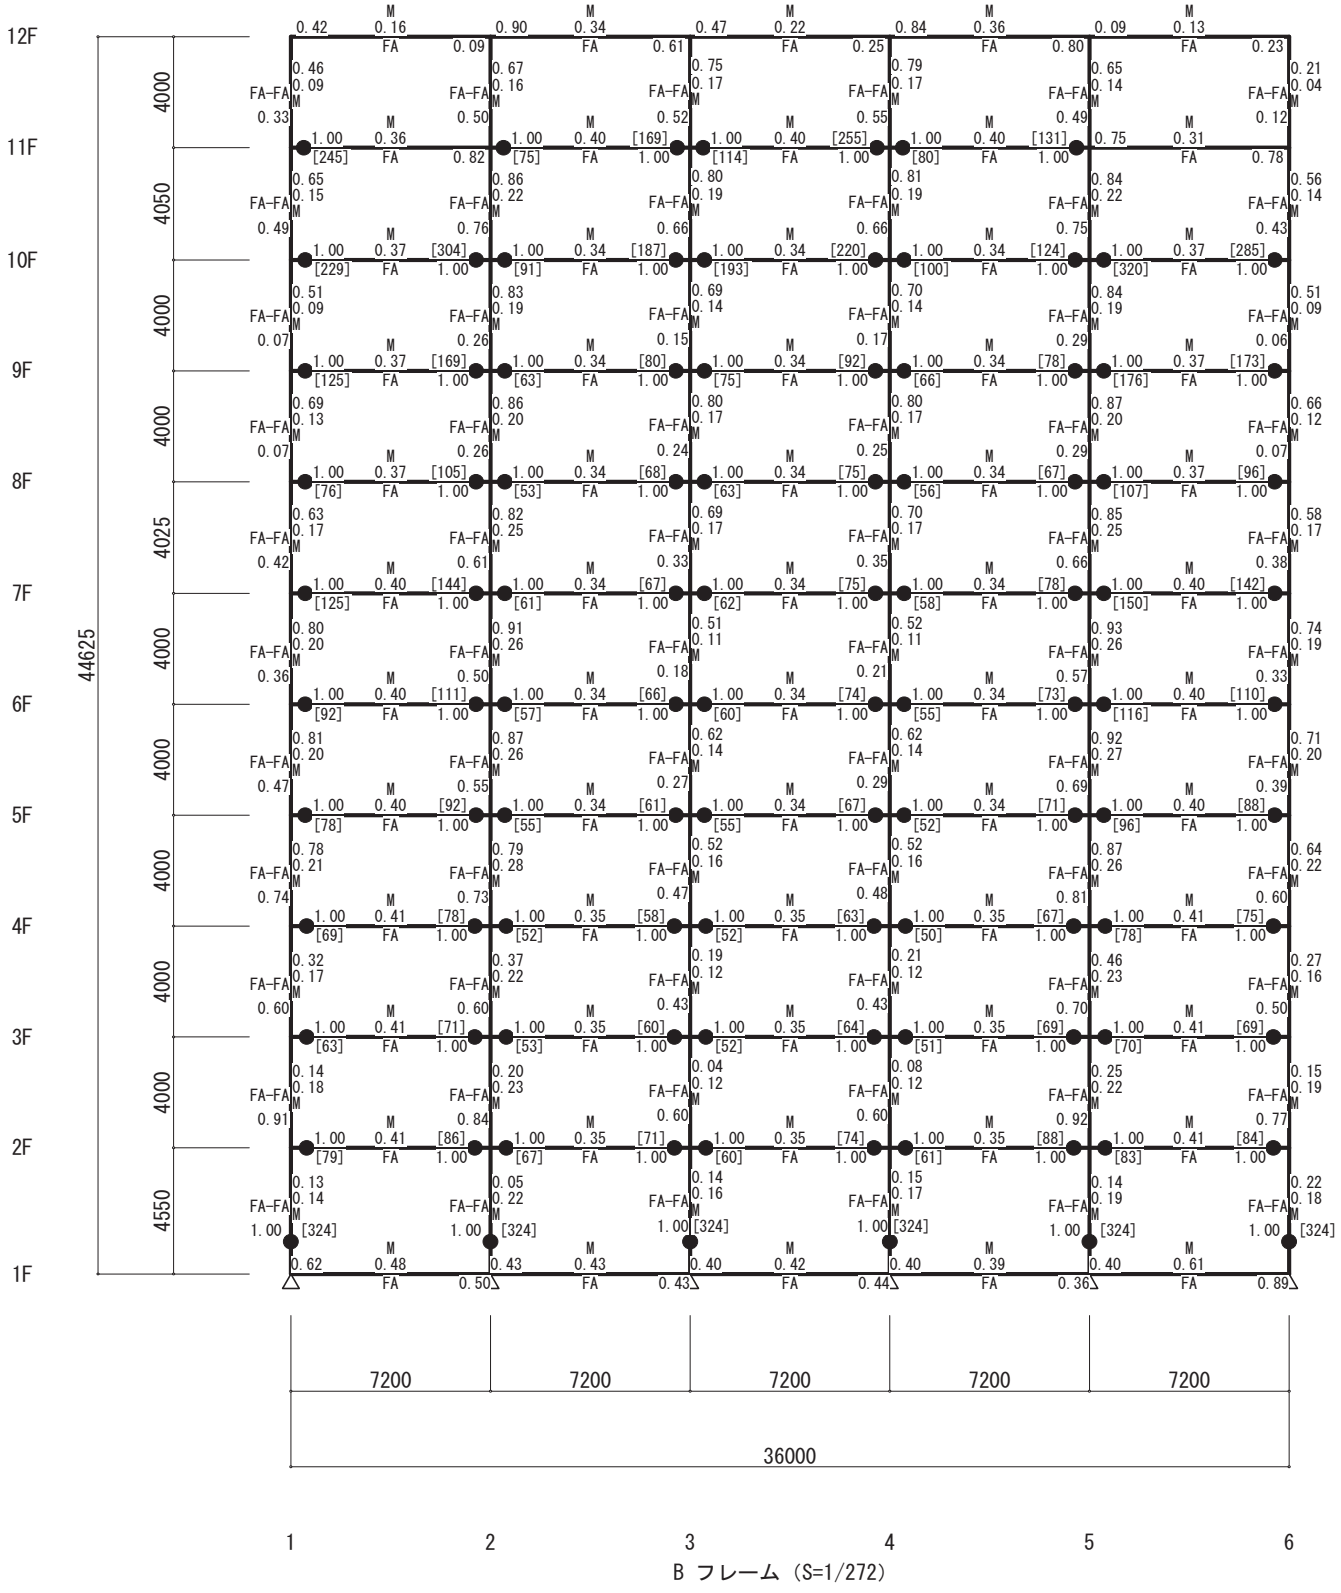

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

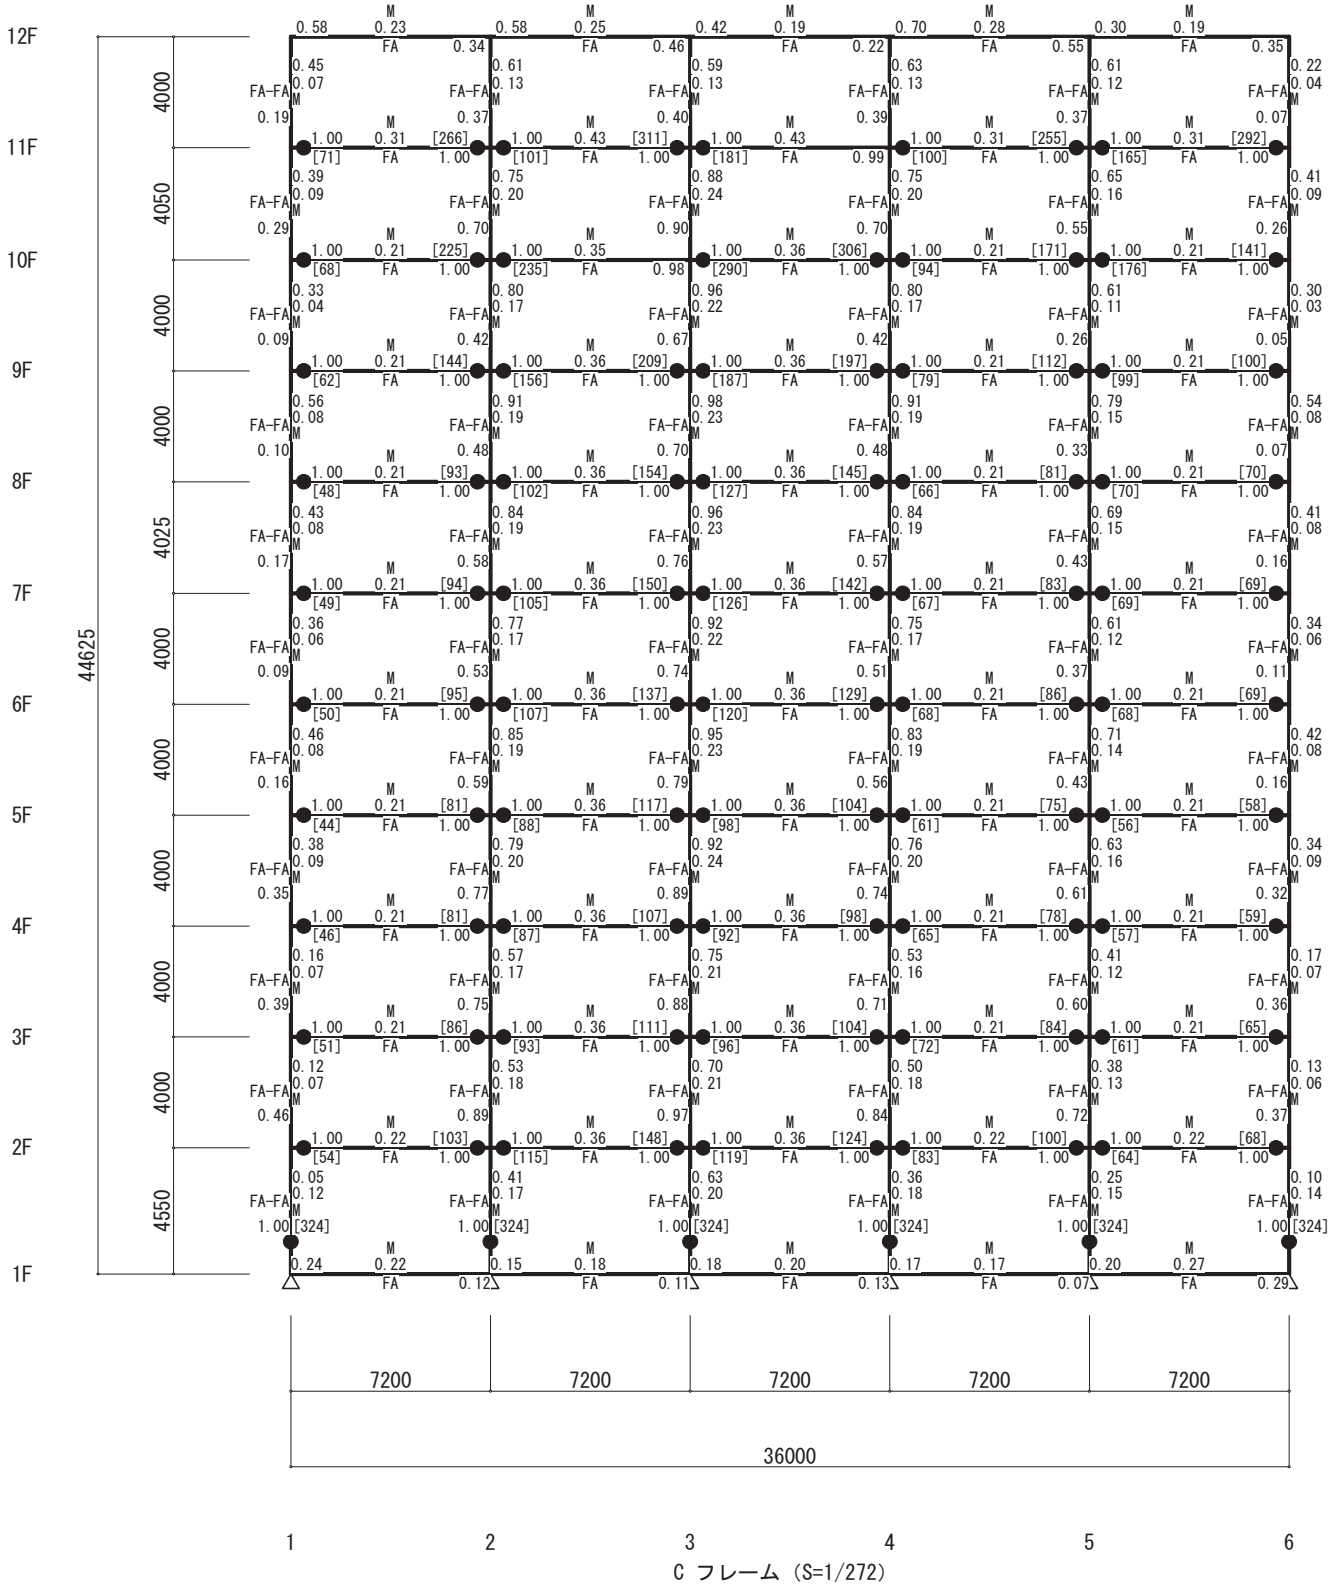

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

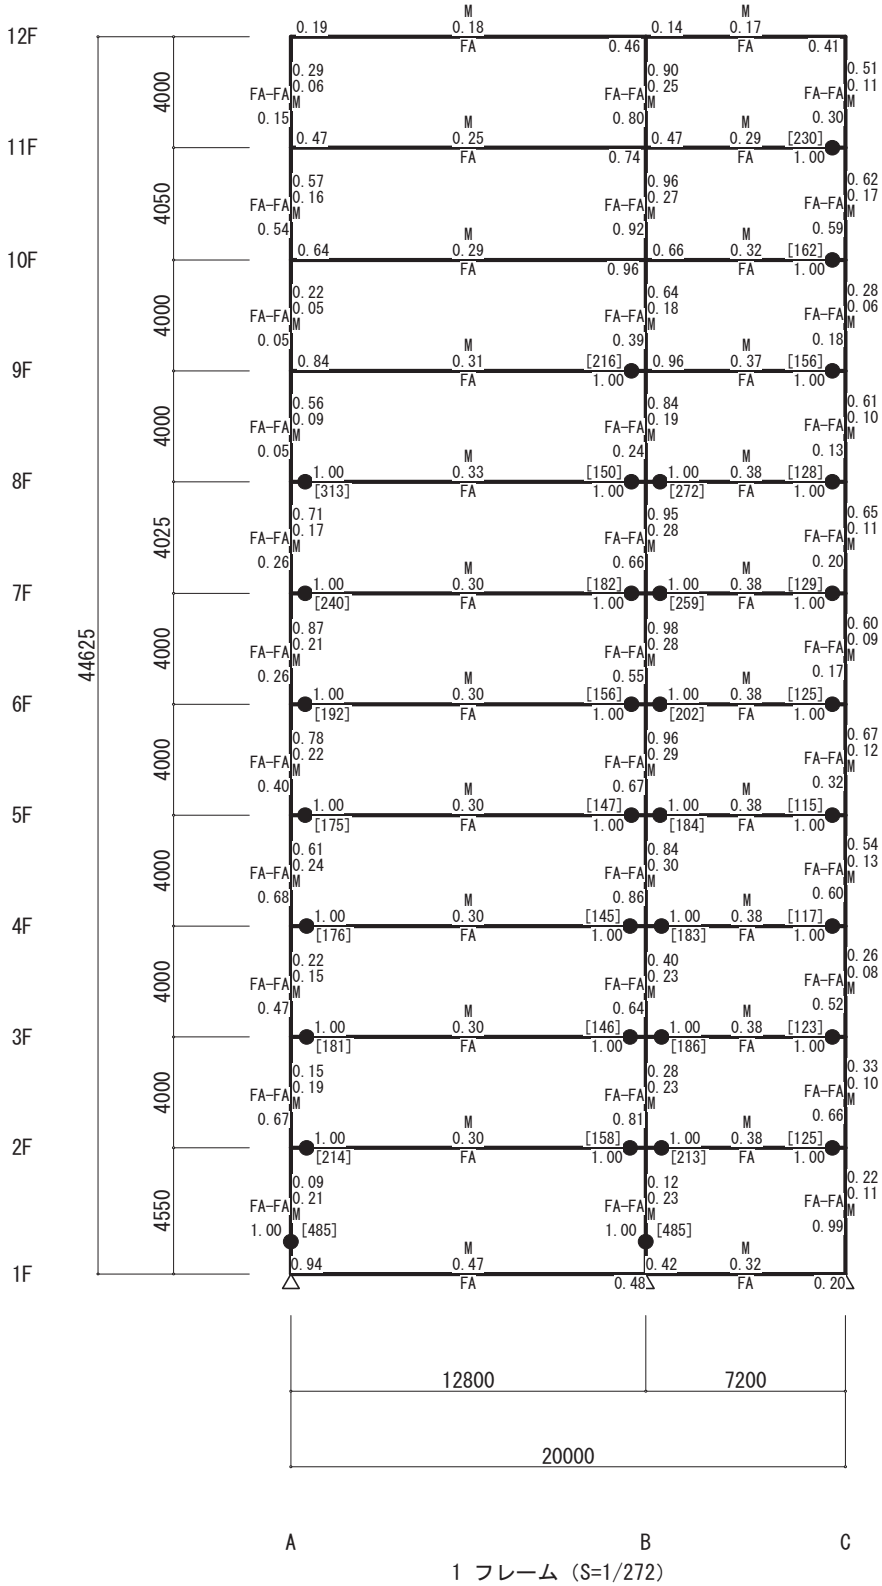

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

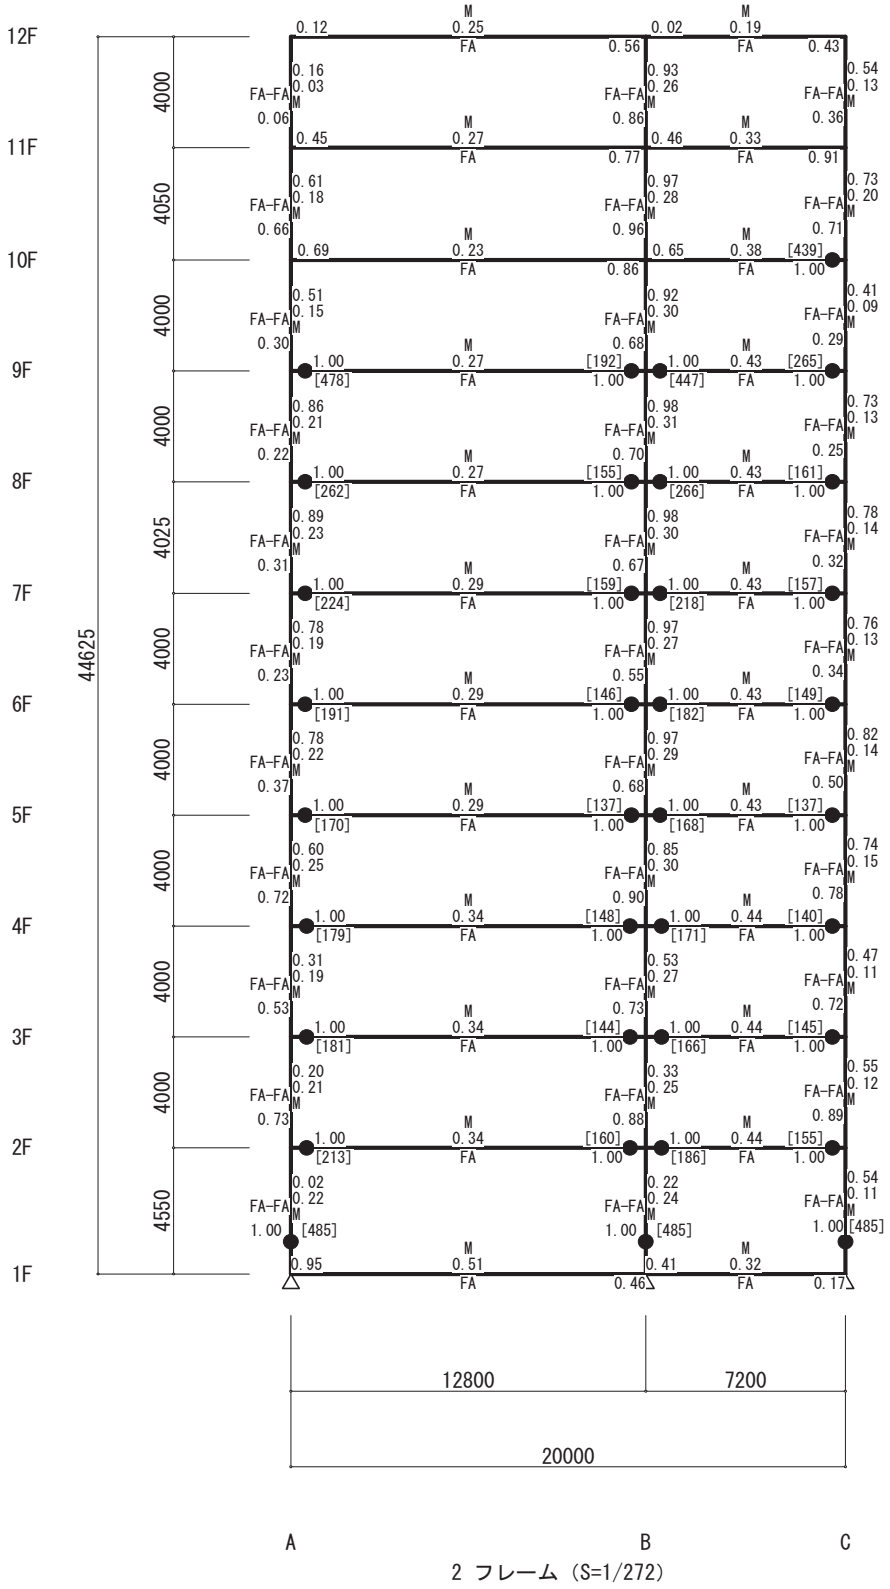

2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

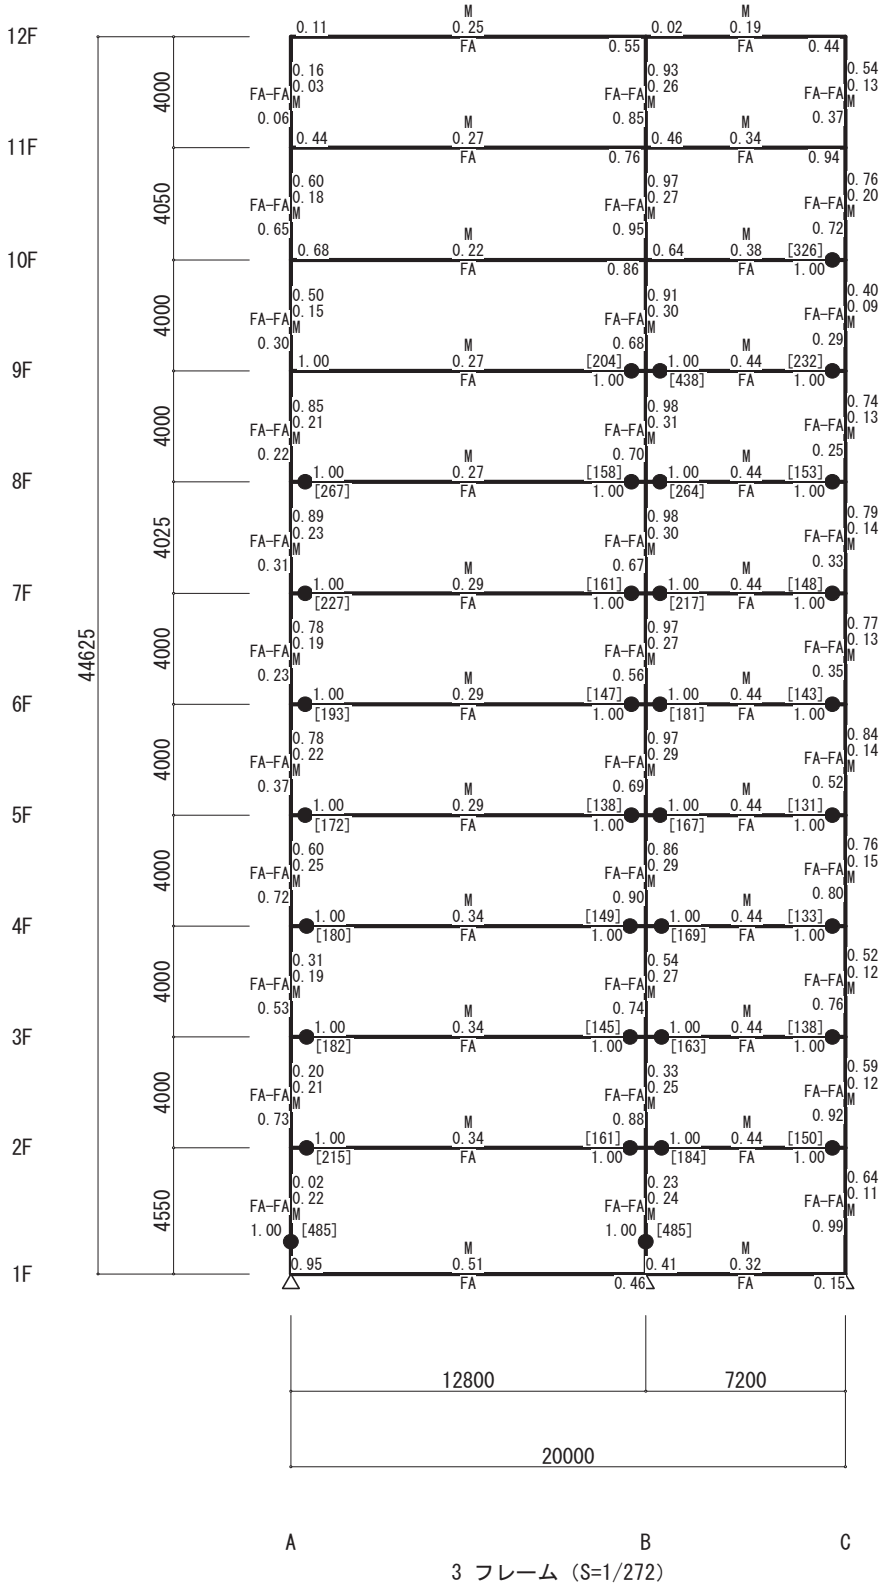

3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

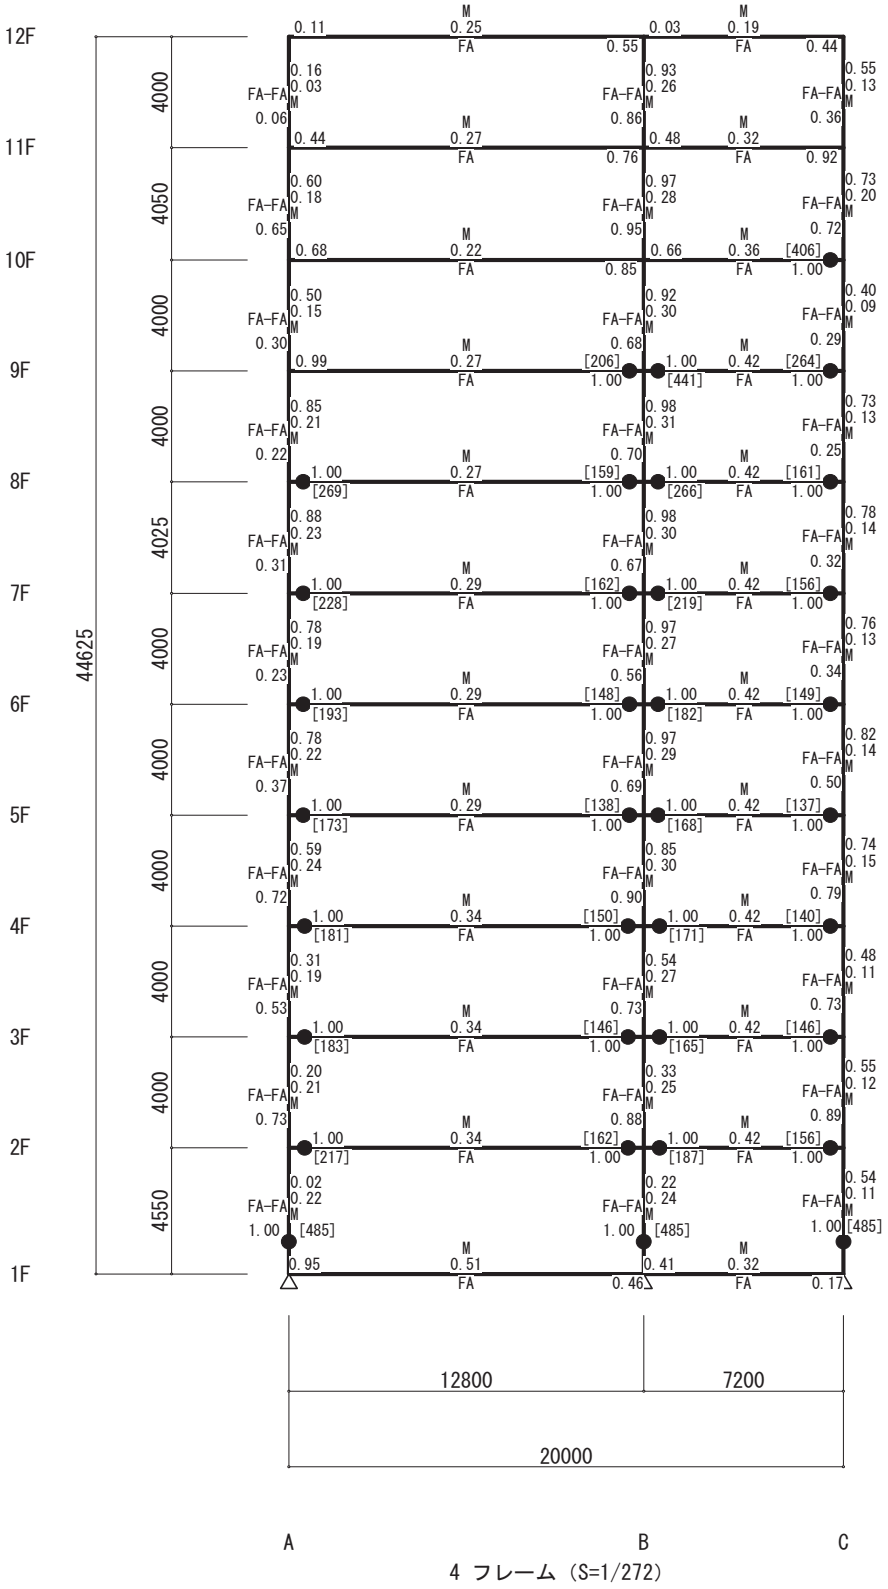

4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

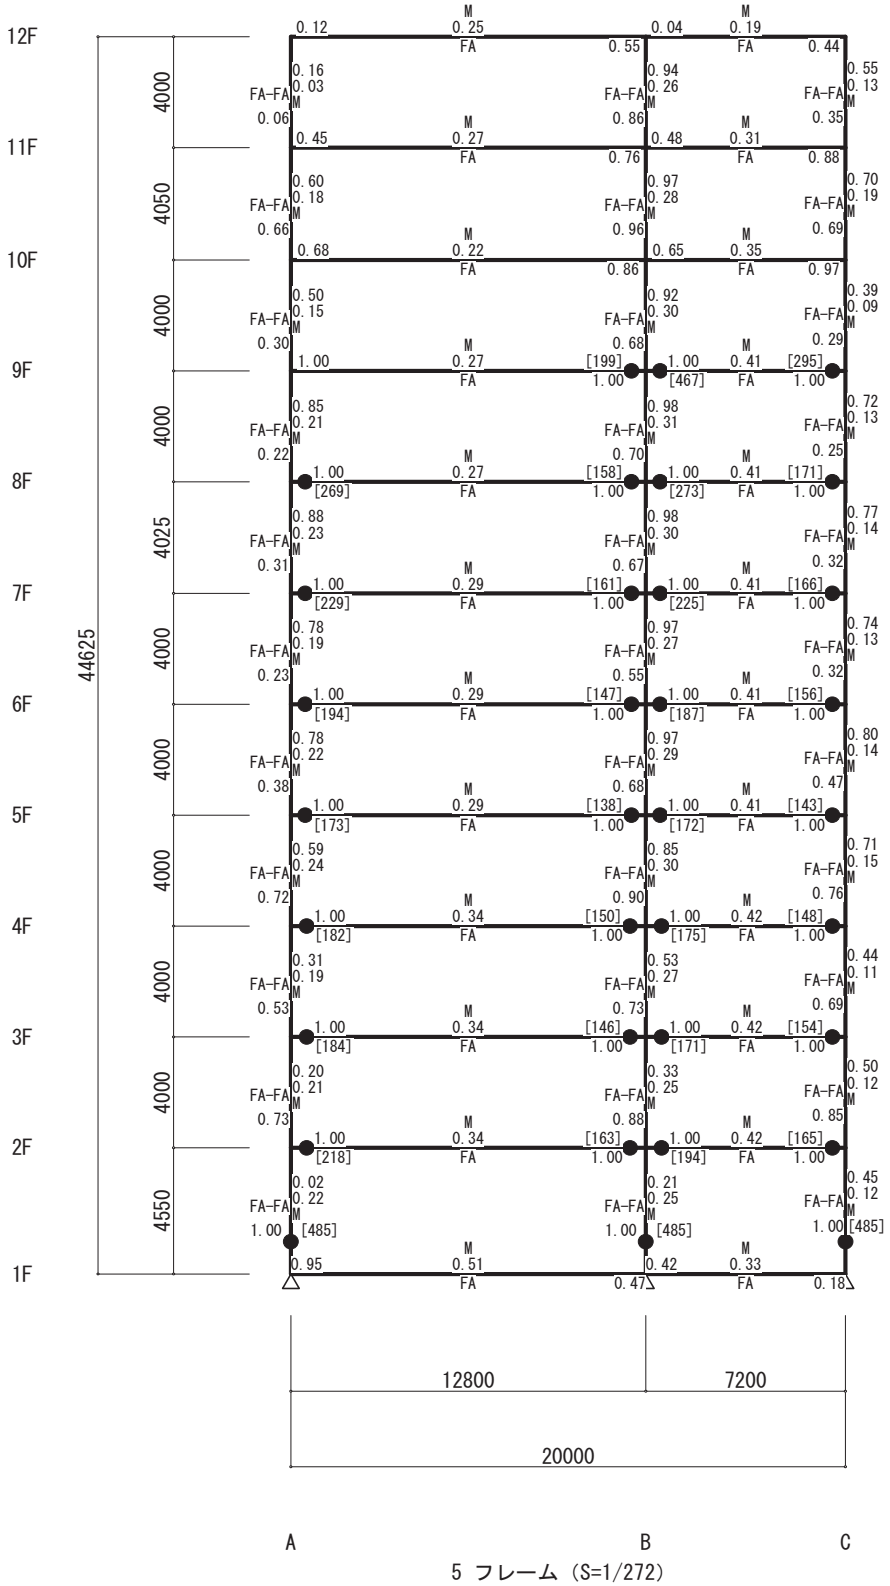

5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

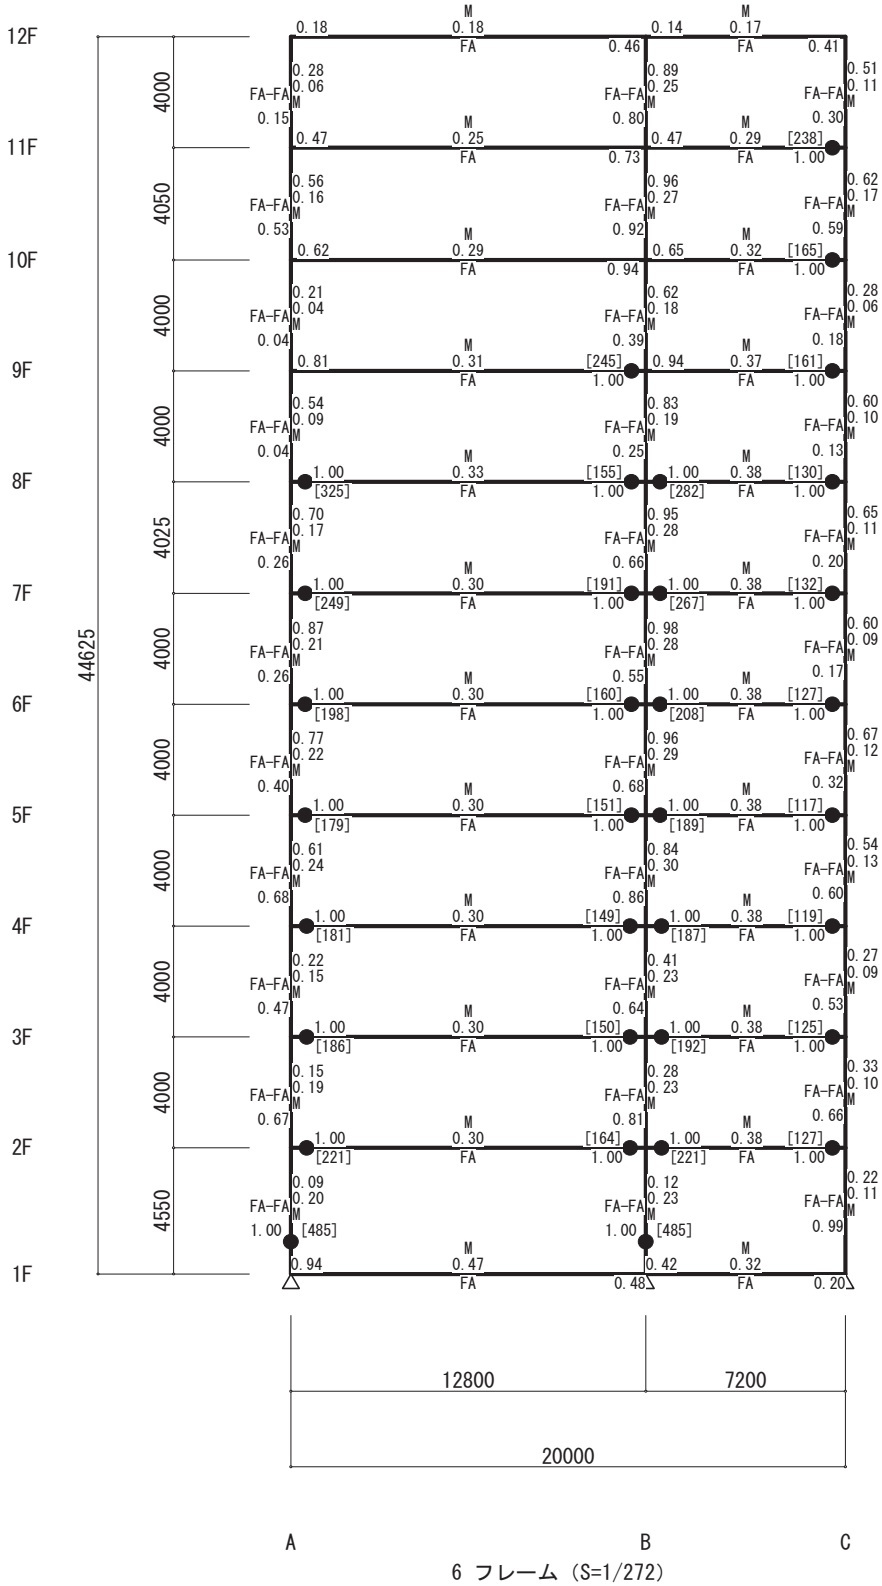

6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

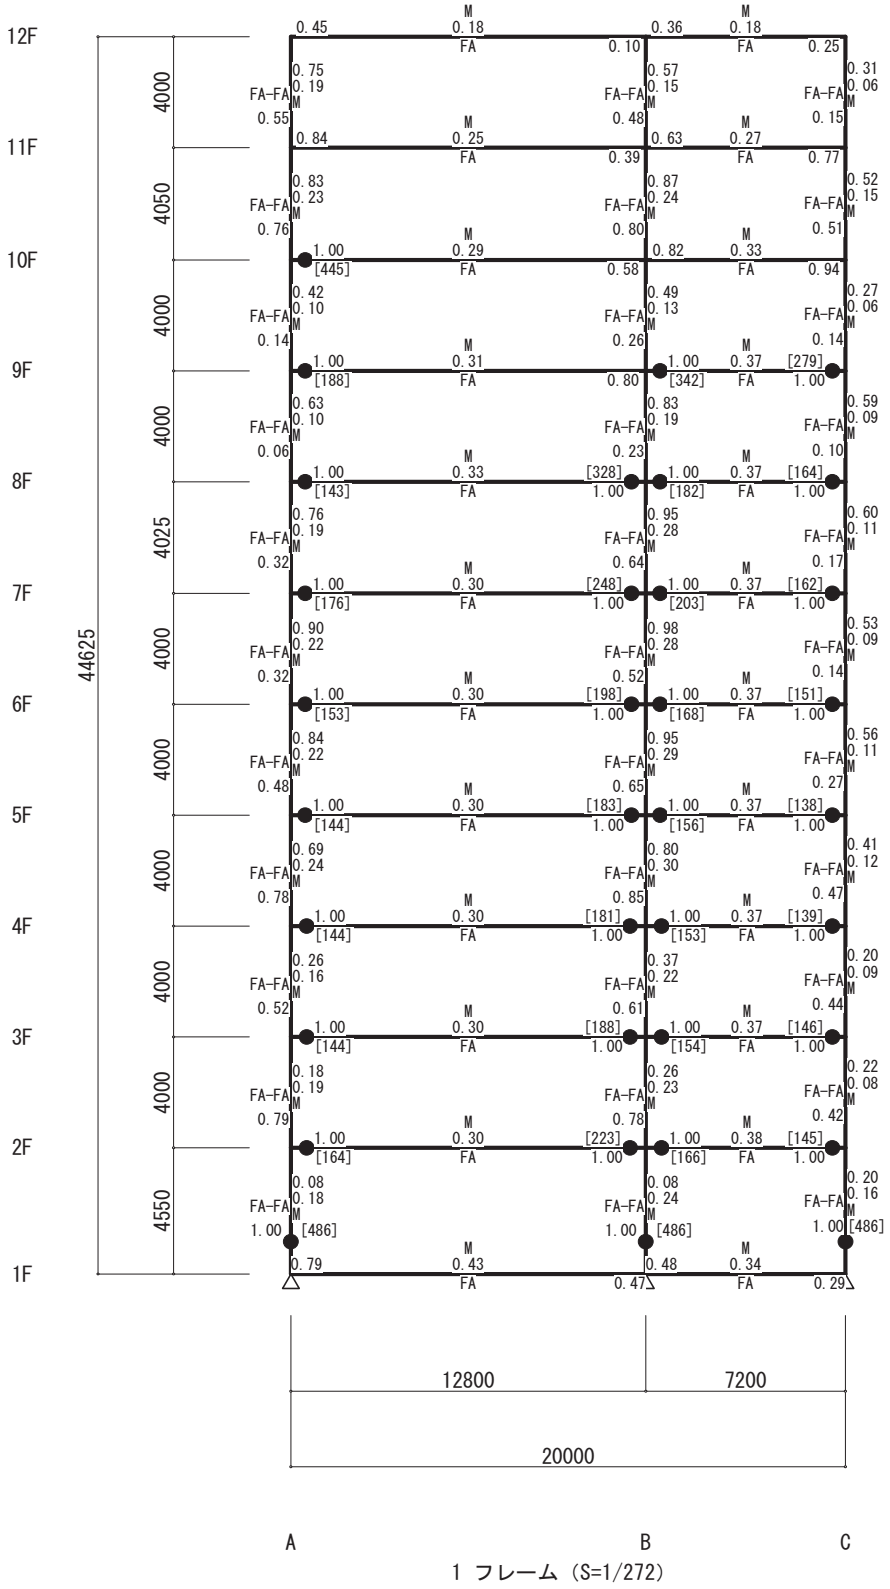

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

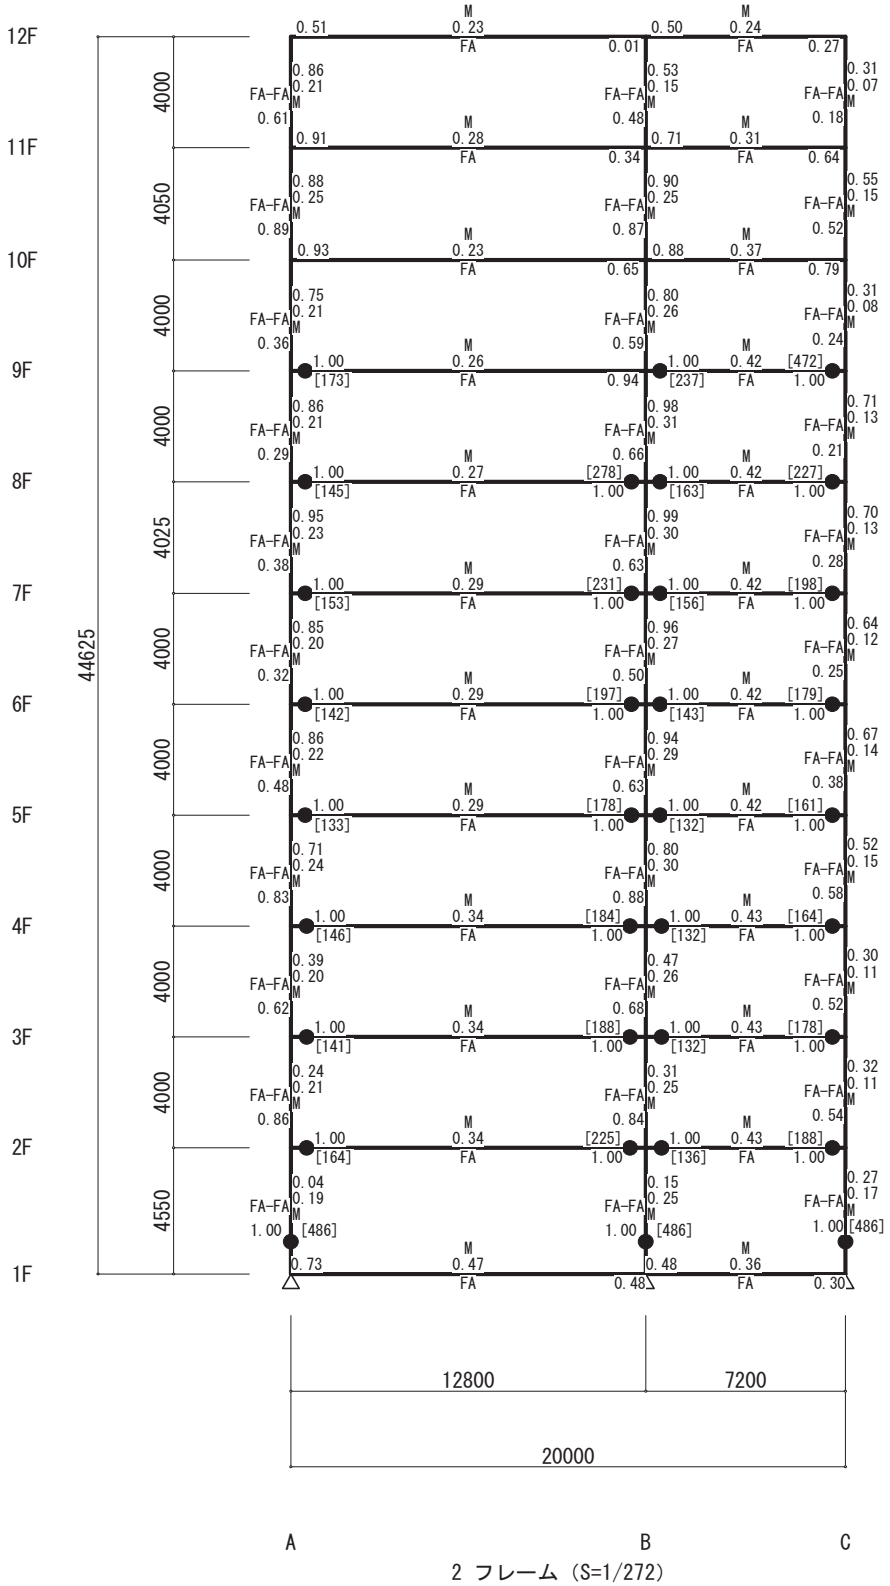

2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

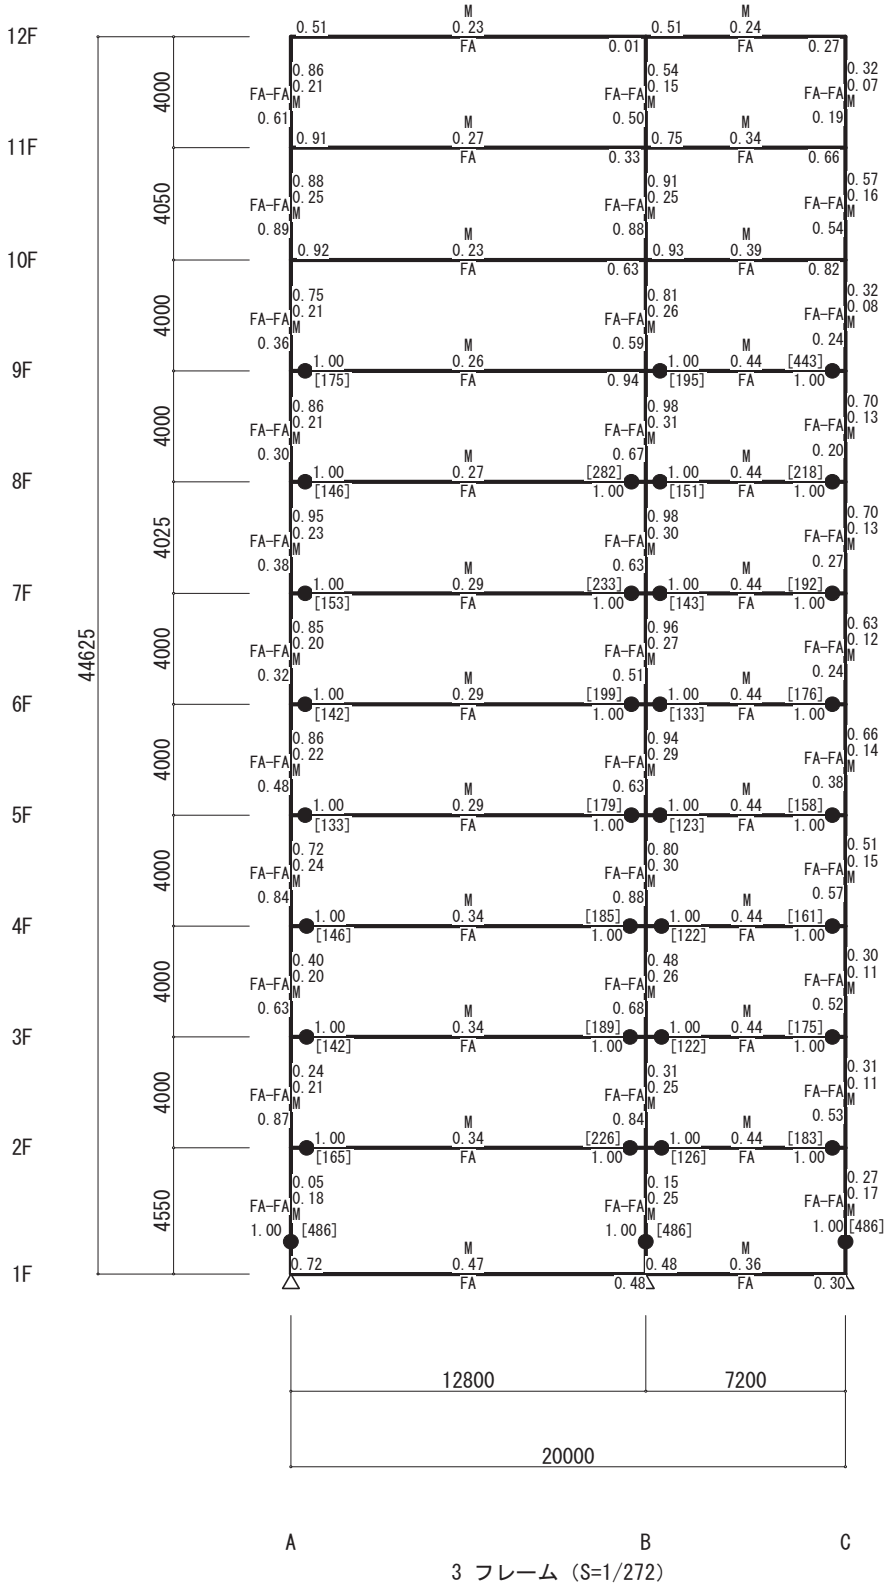

3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

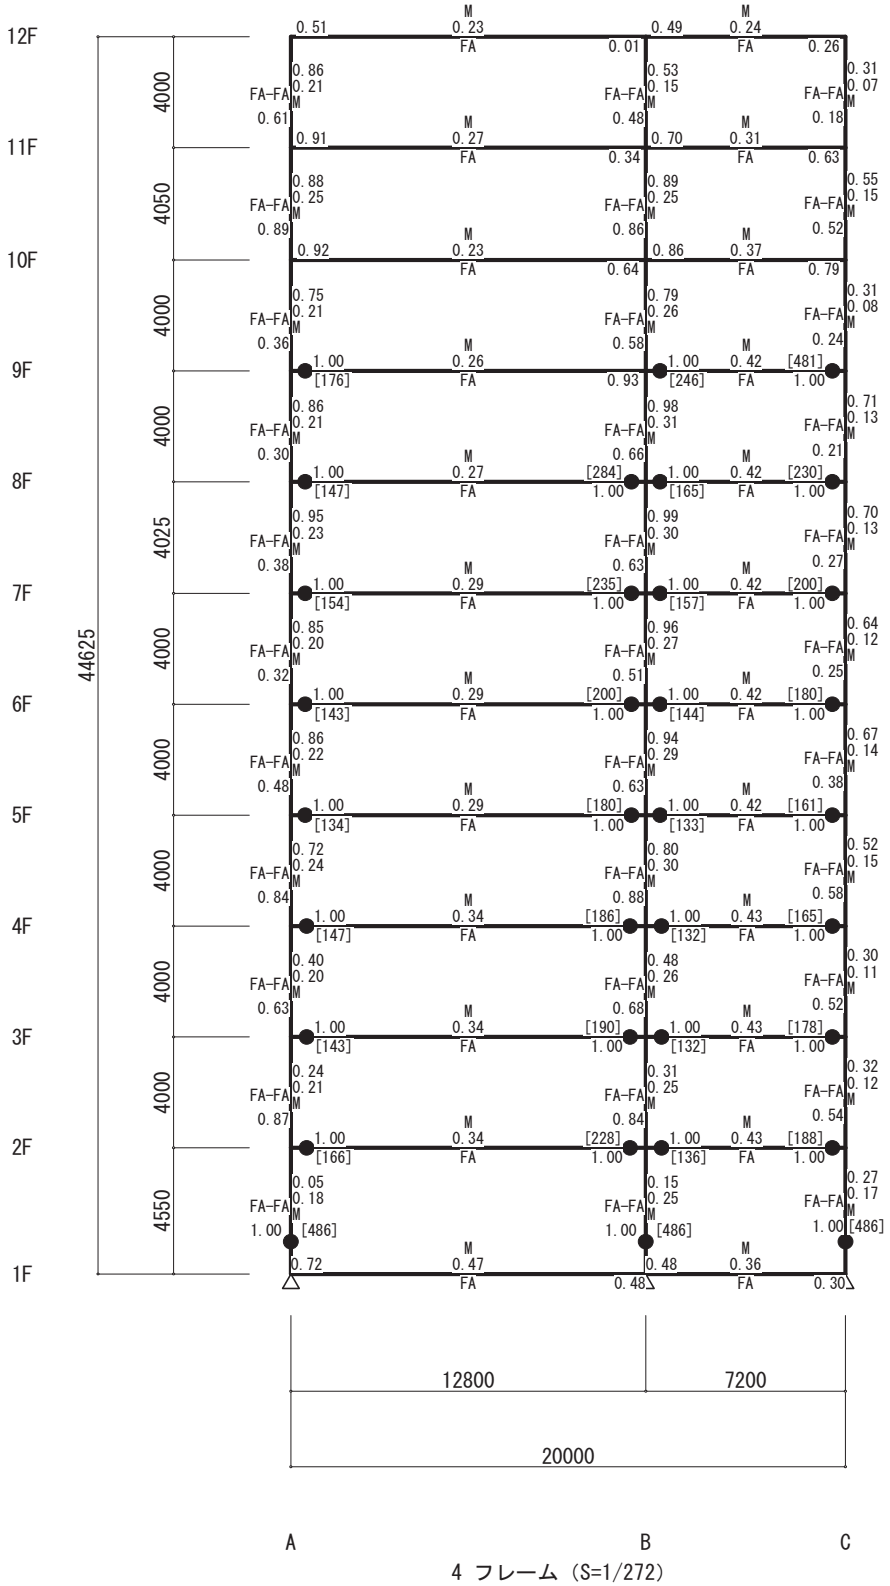

4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

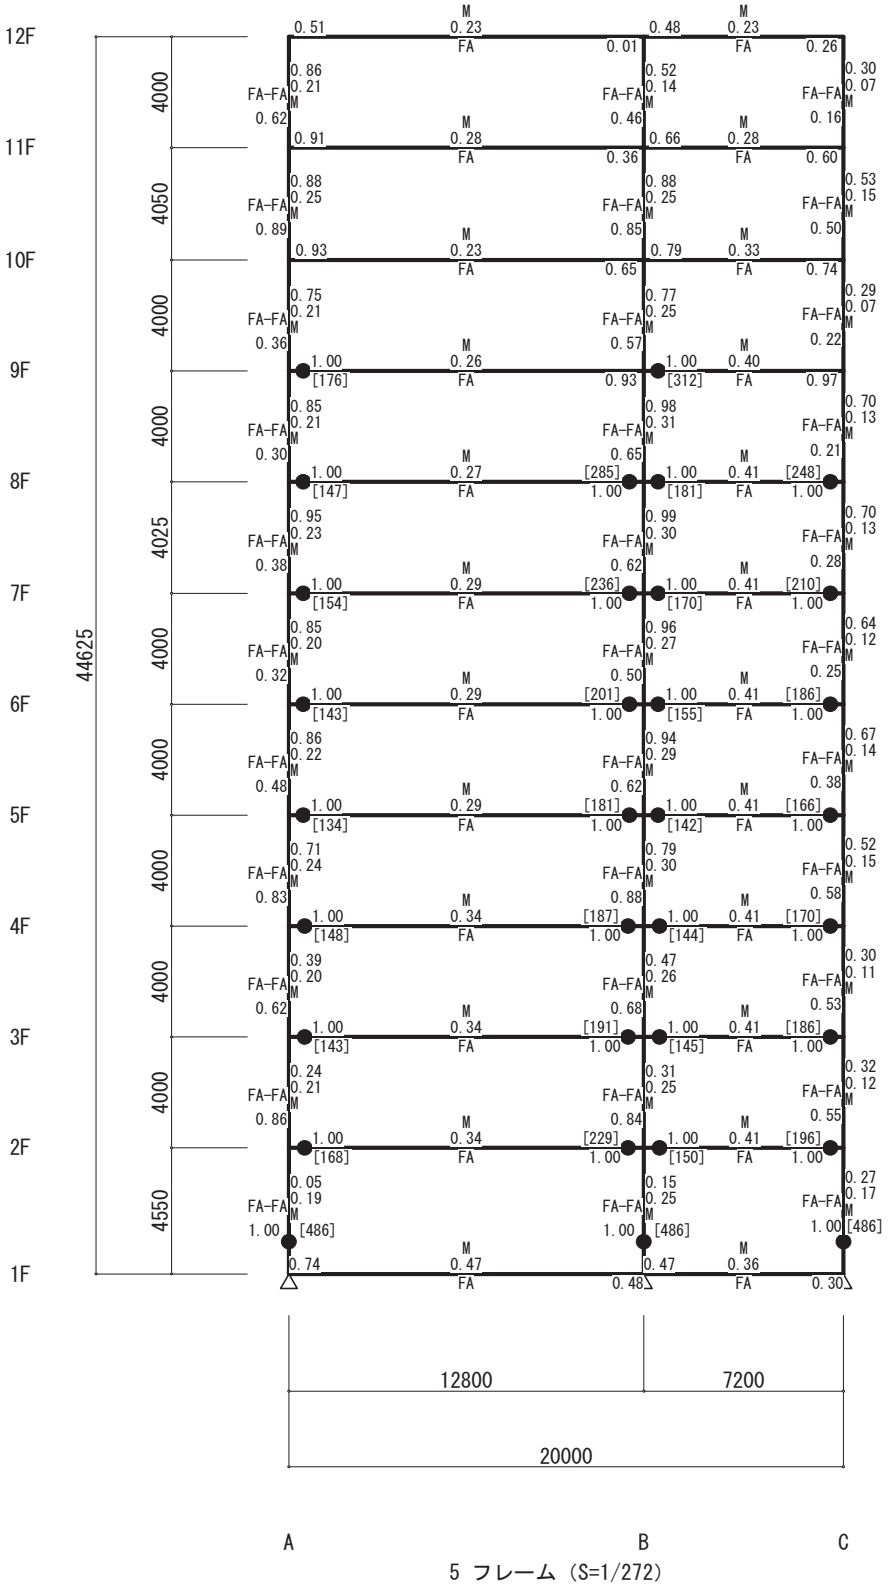

5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

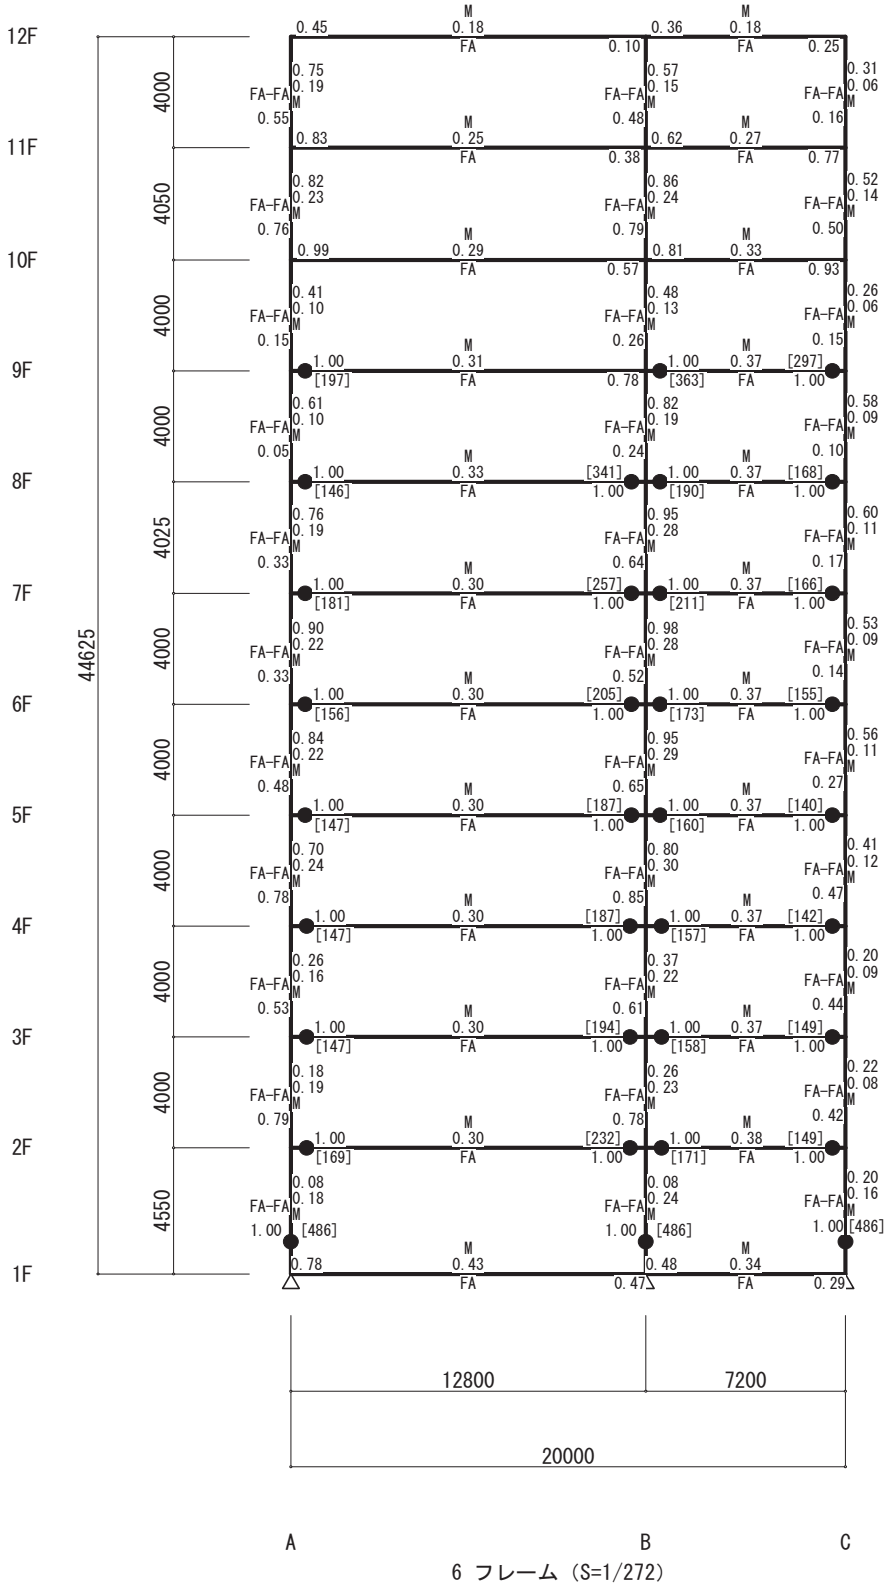

6 フレーム（S=1/272）

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

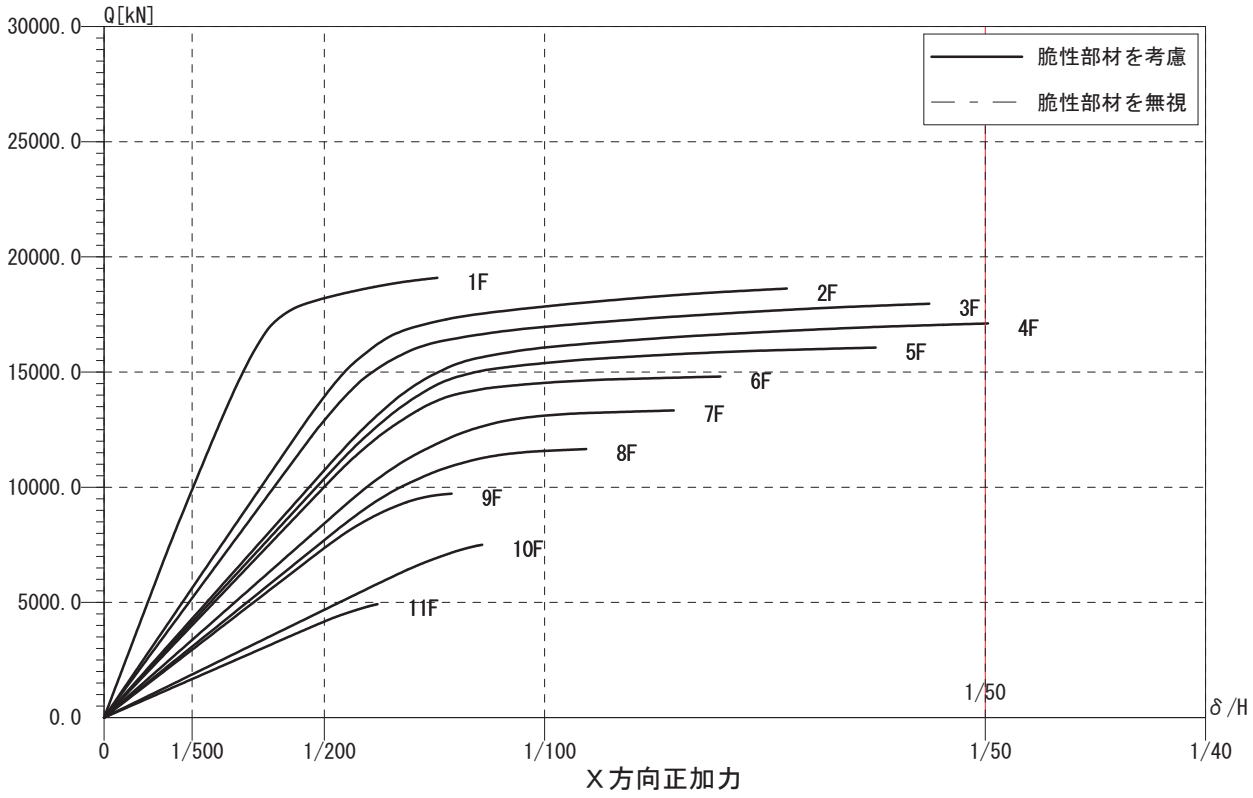

X方向正加力

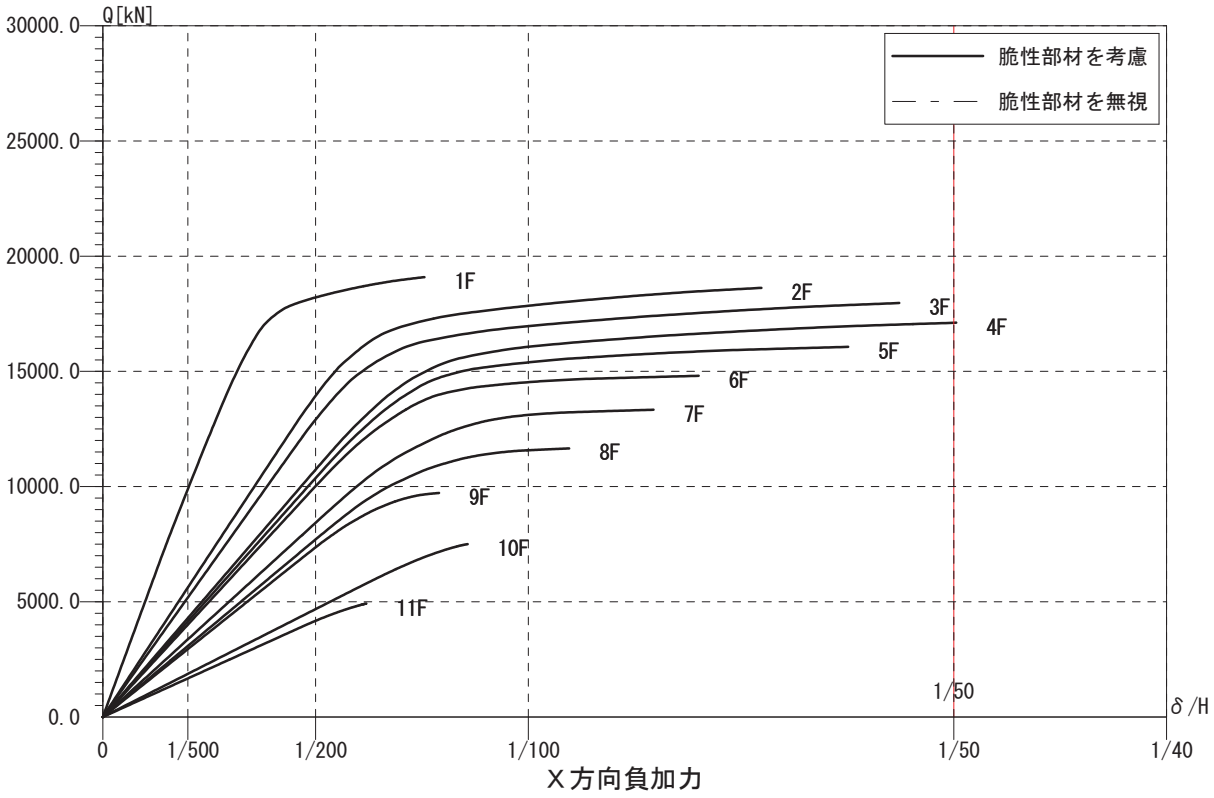

X方向負加力

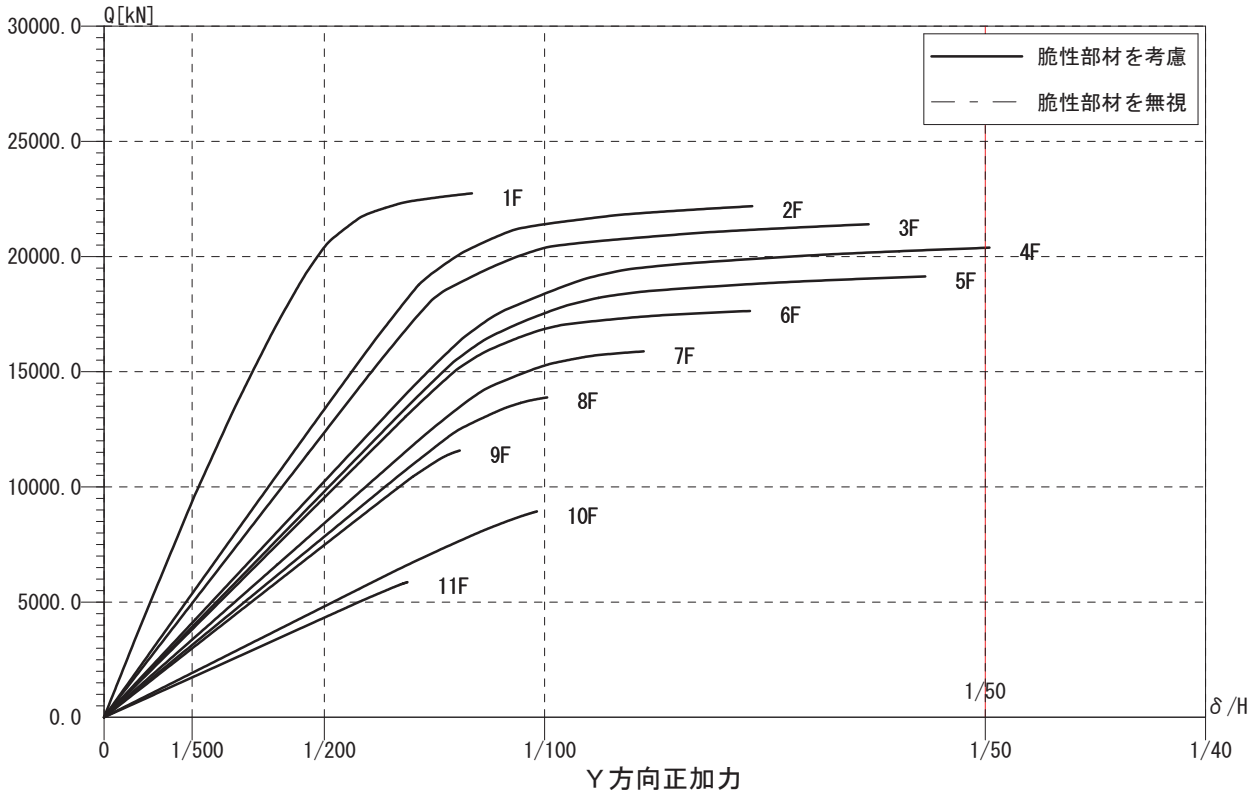

Y方向正加力

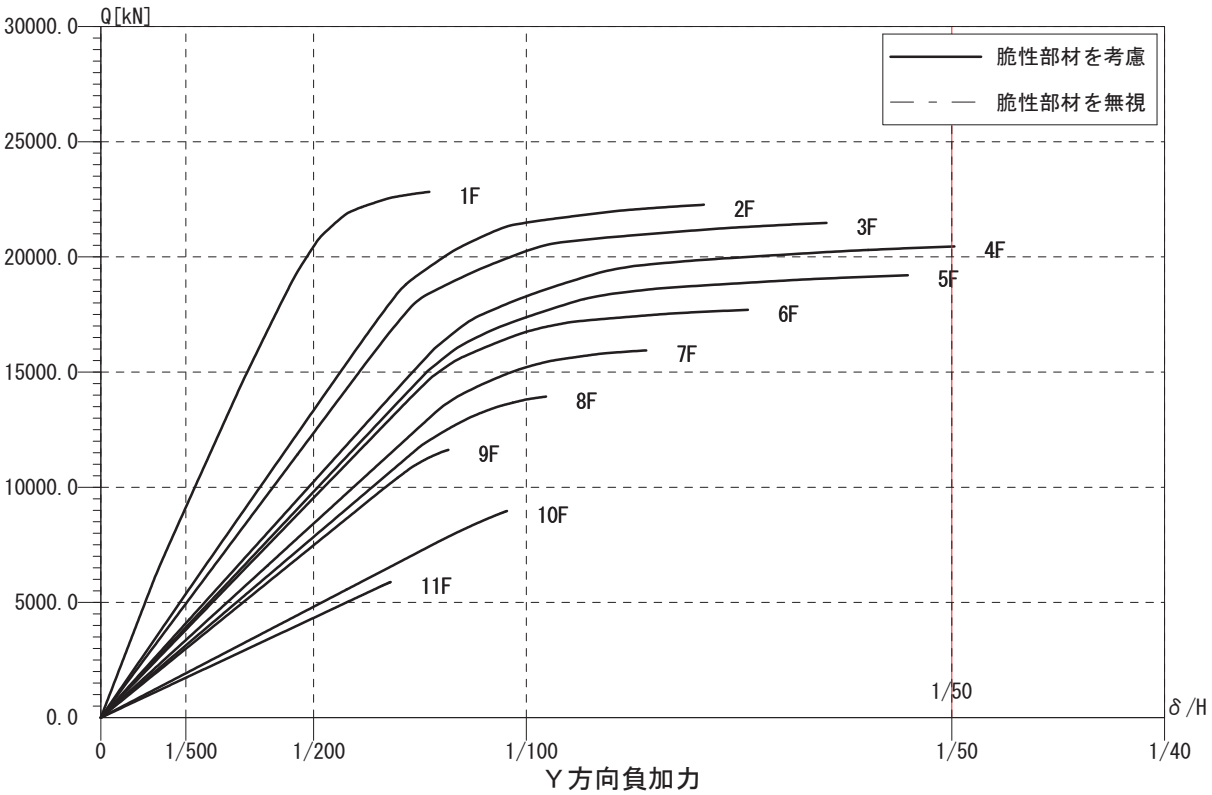

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

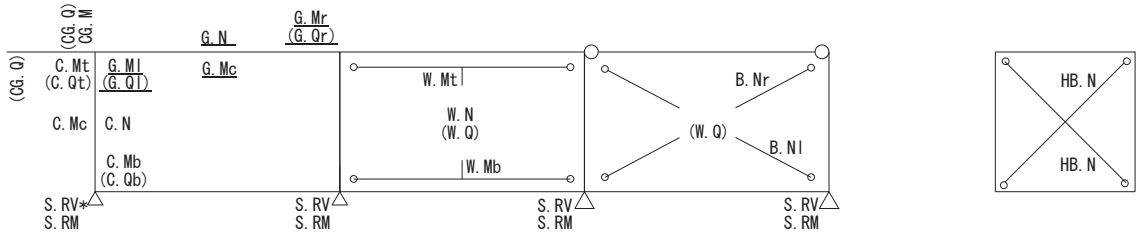

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。				
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と				
	（※C.Nは0の場合、非表示）		比較確認を行ってください。				
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

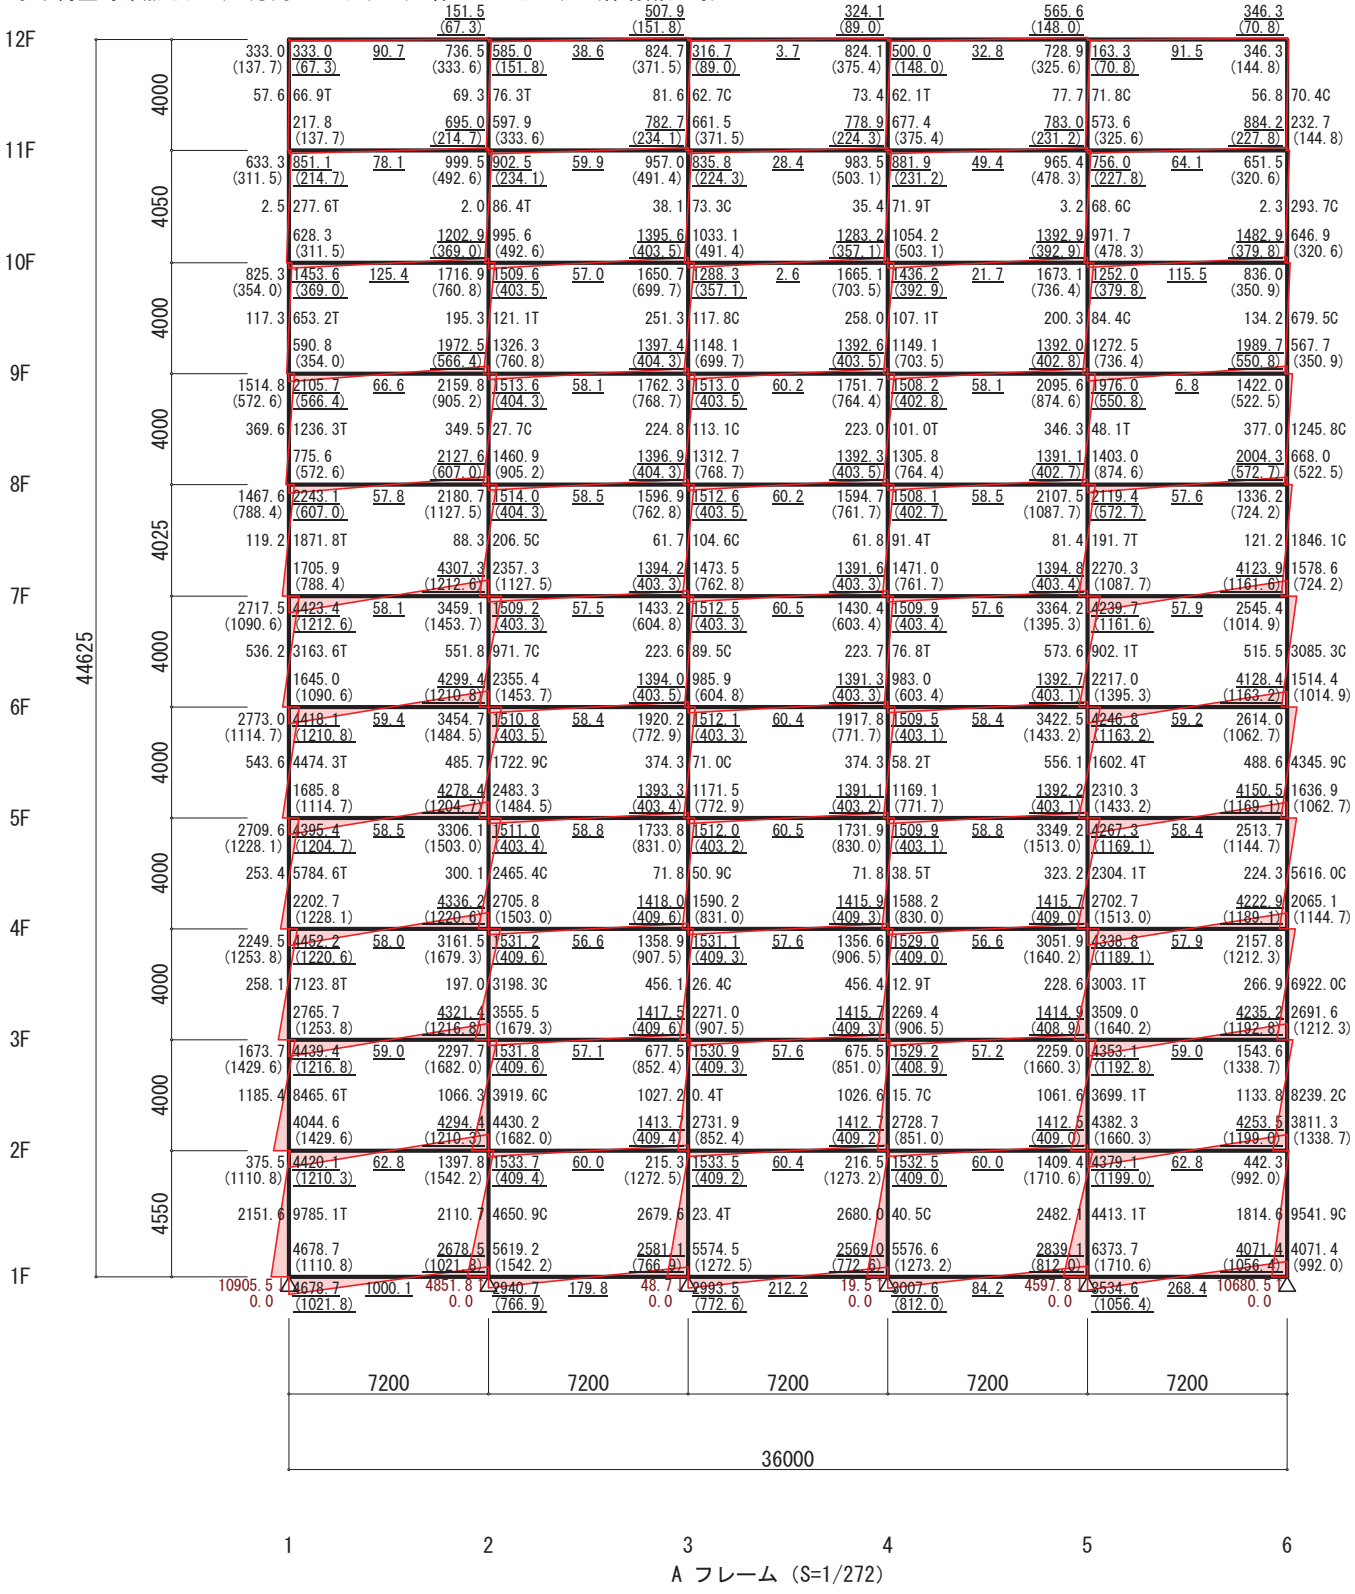

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

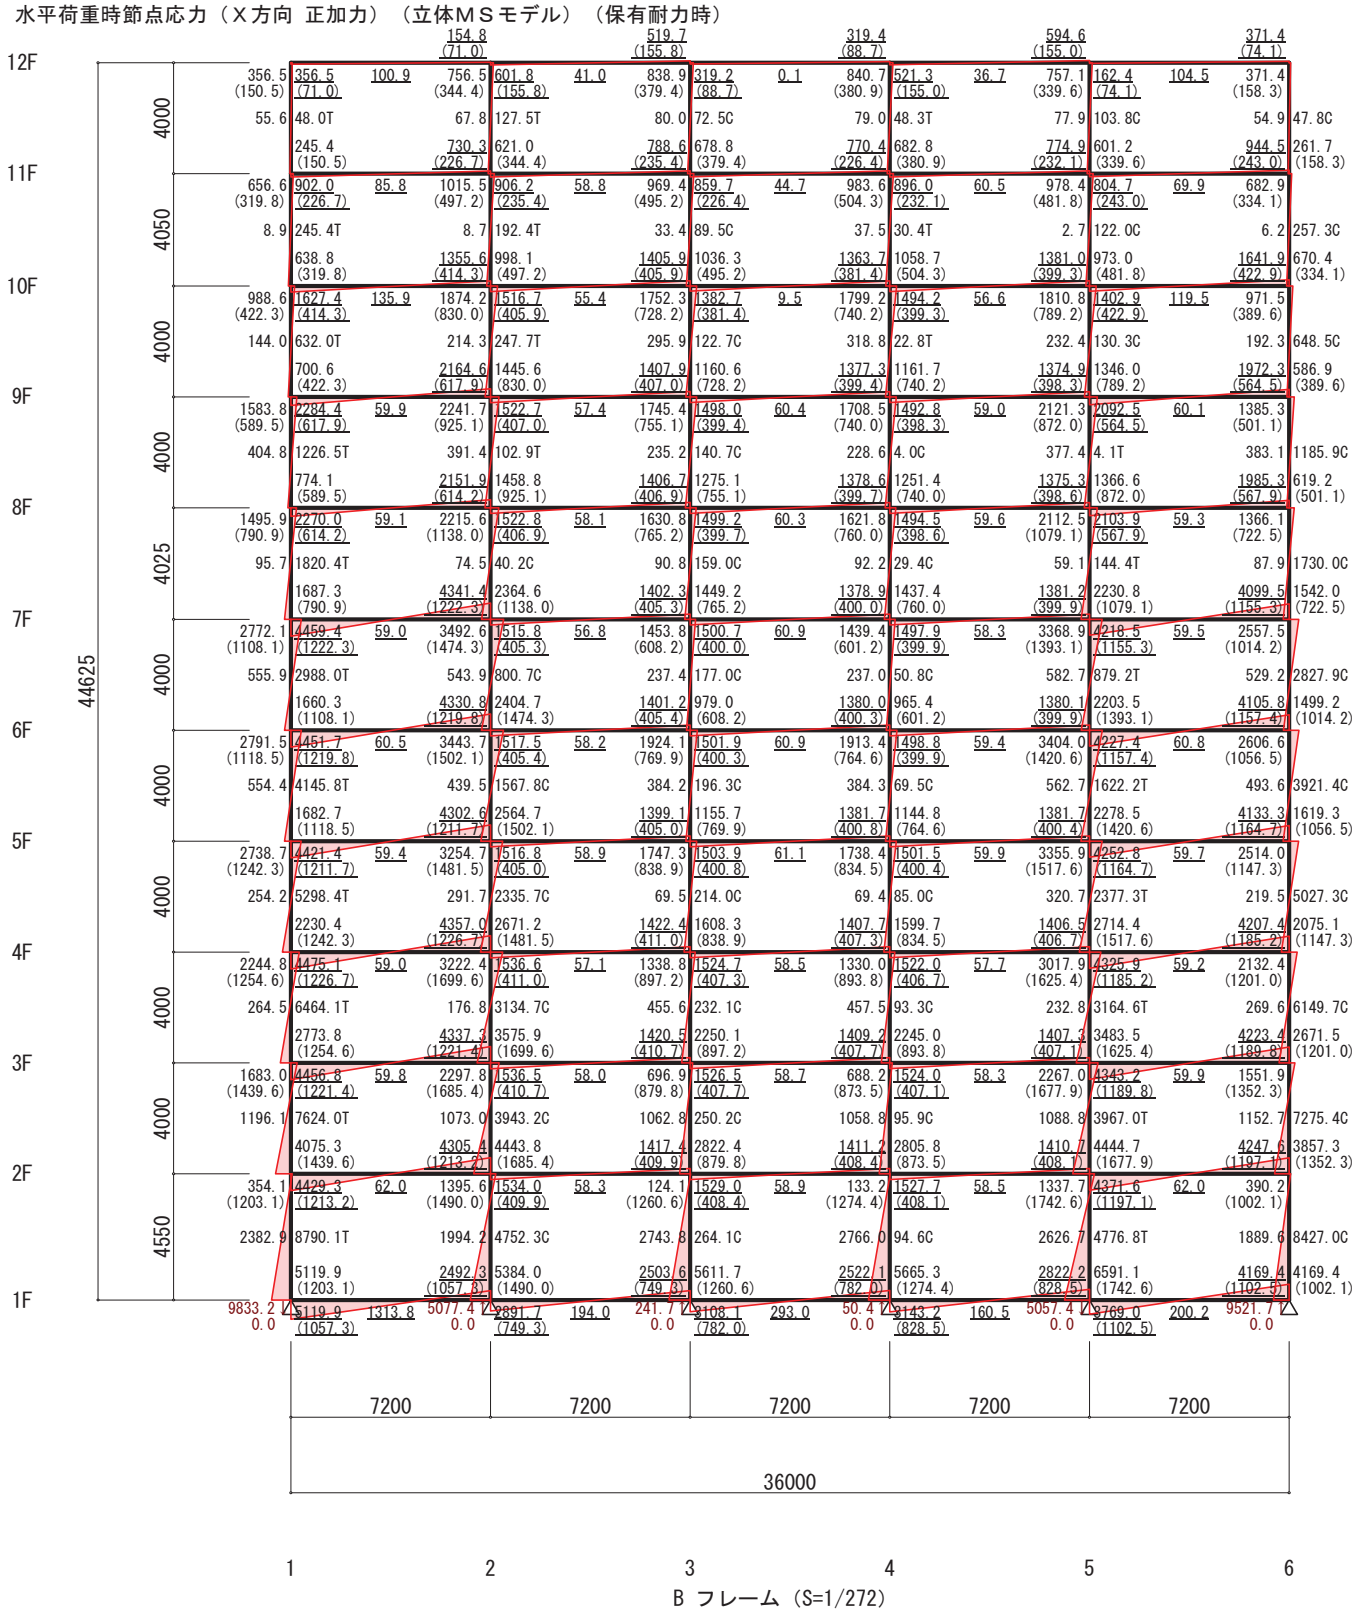

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

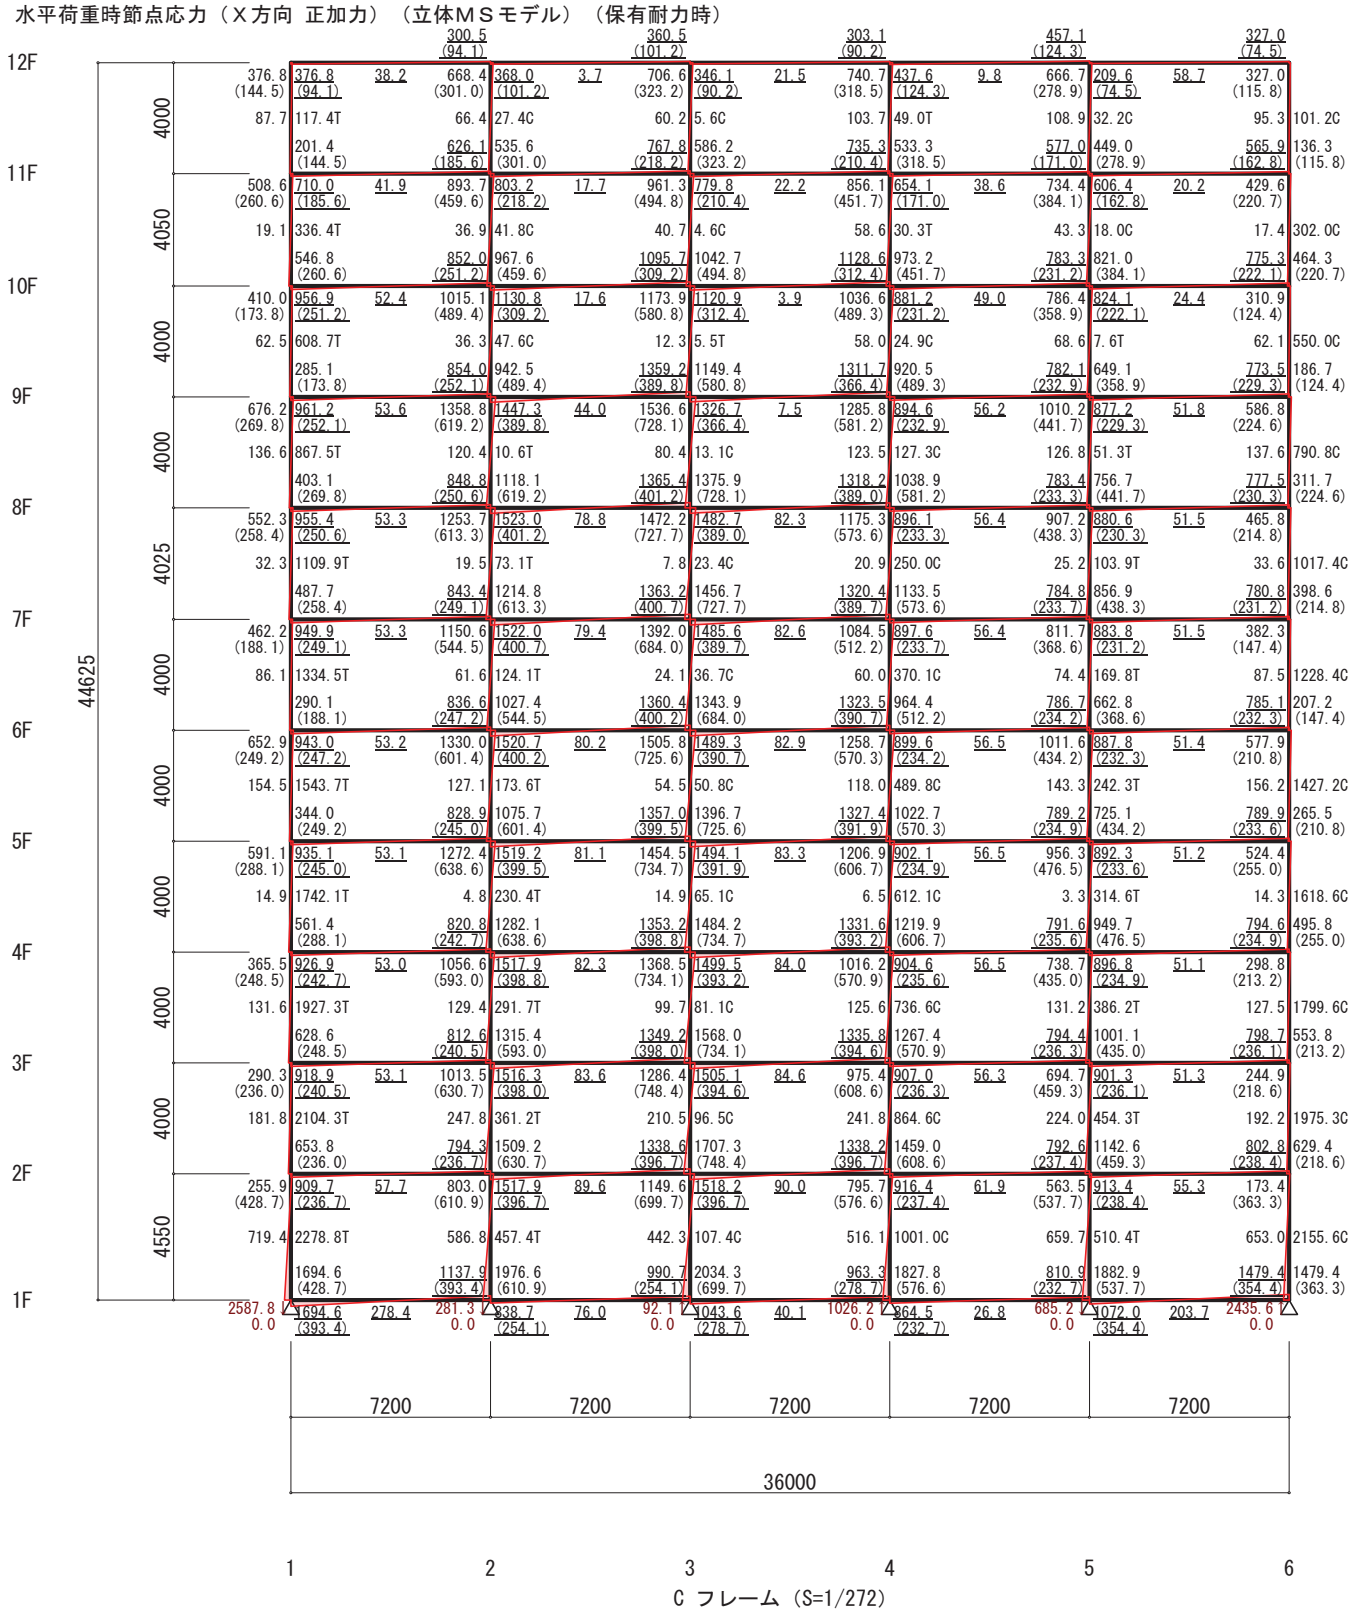

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

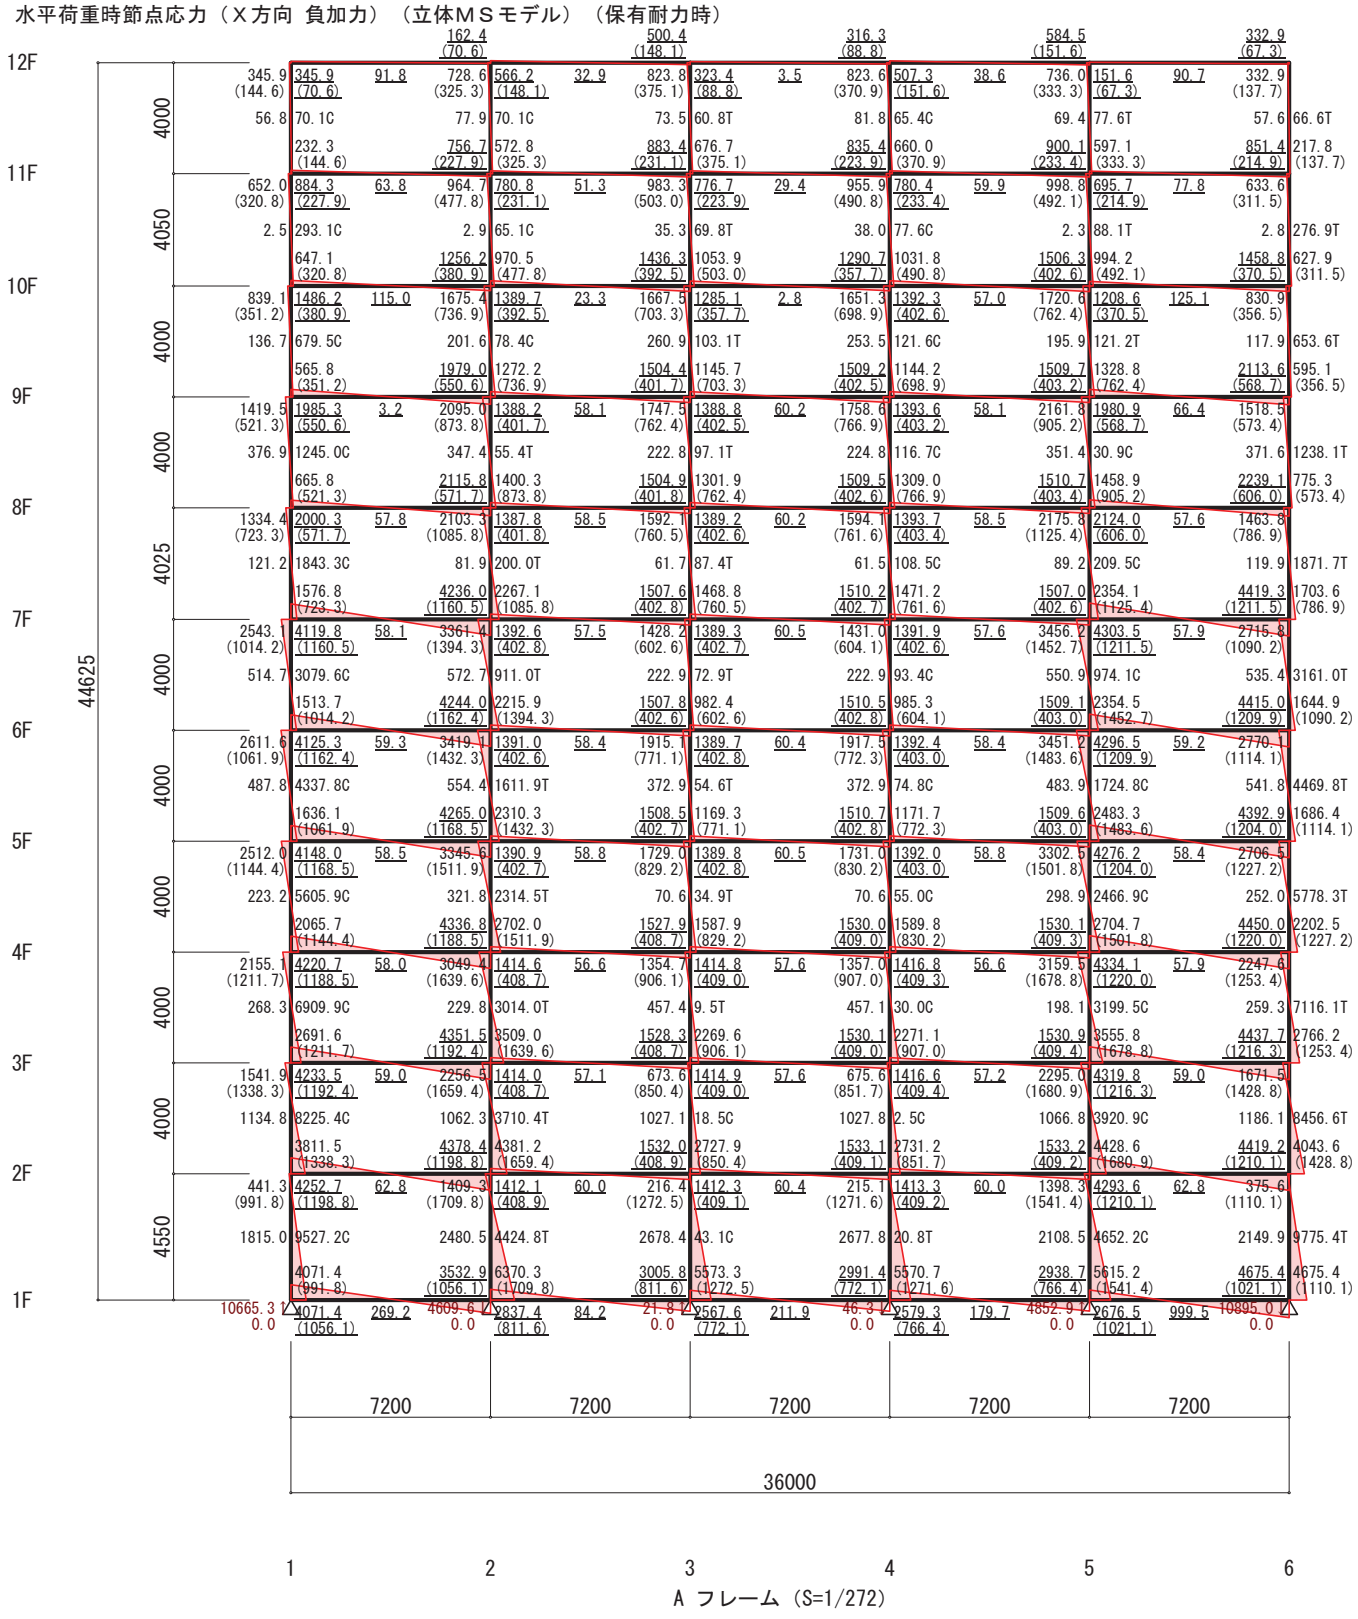

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

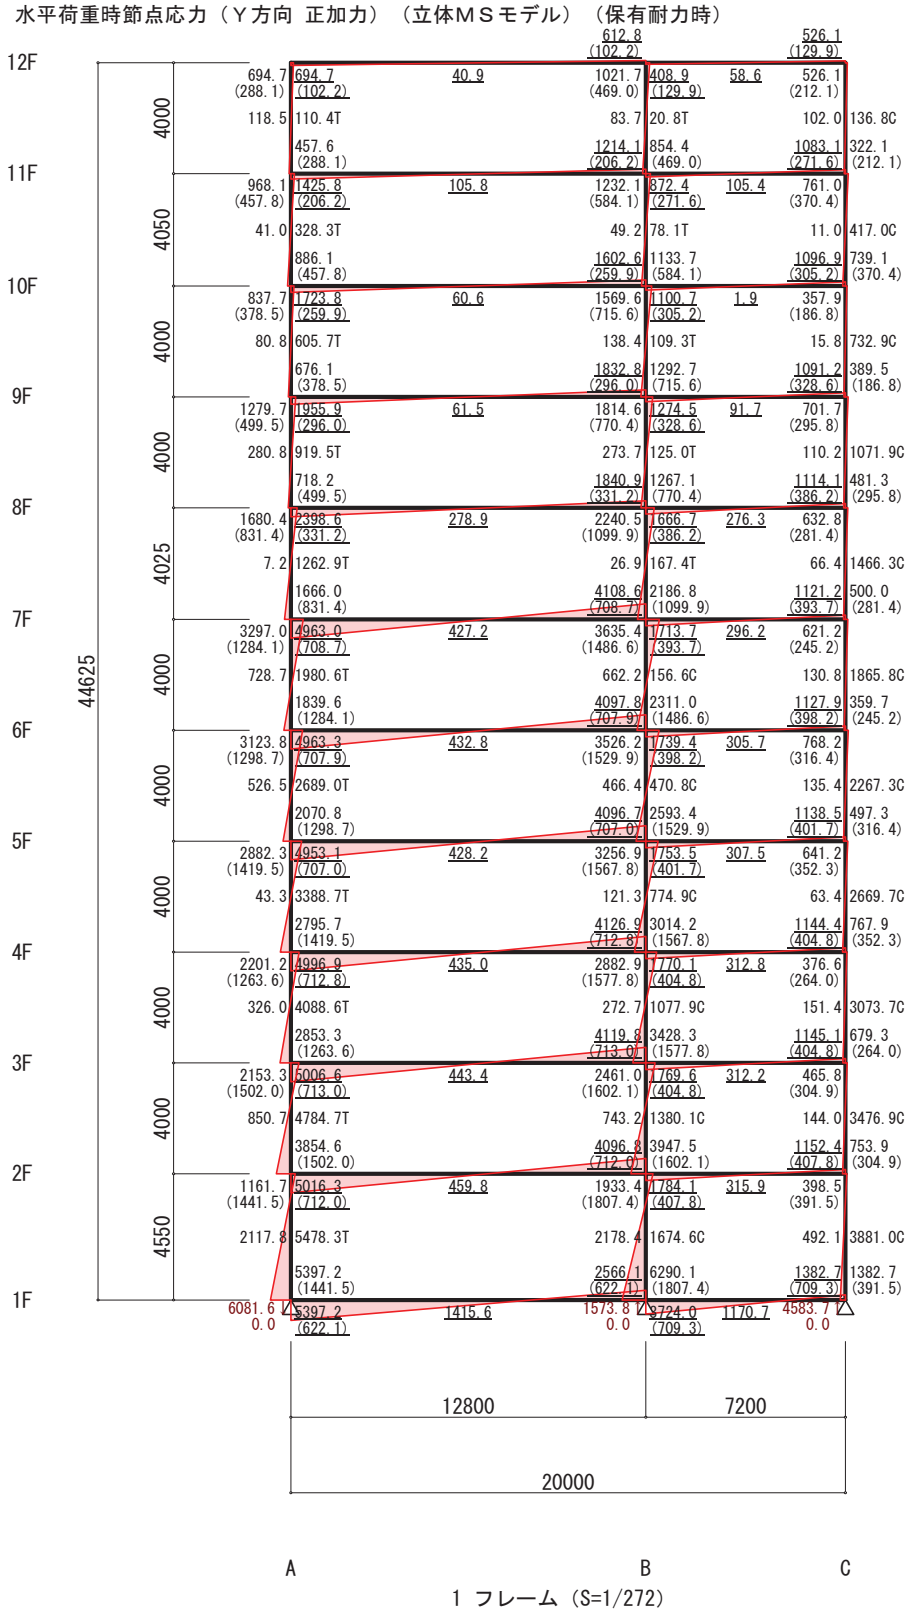

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

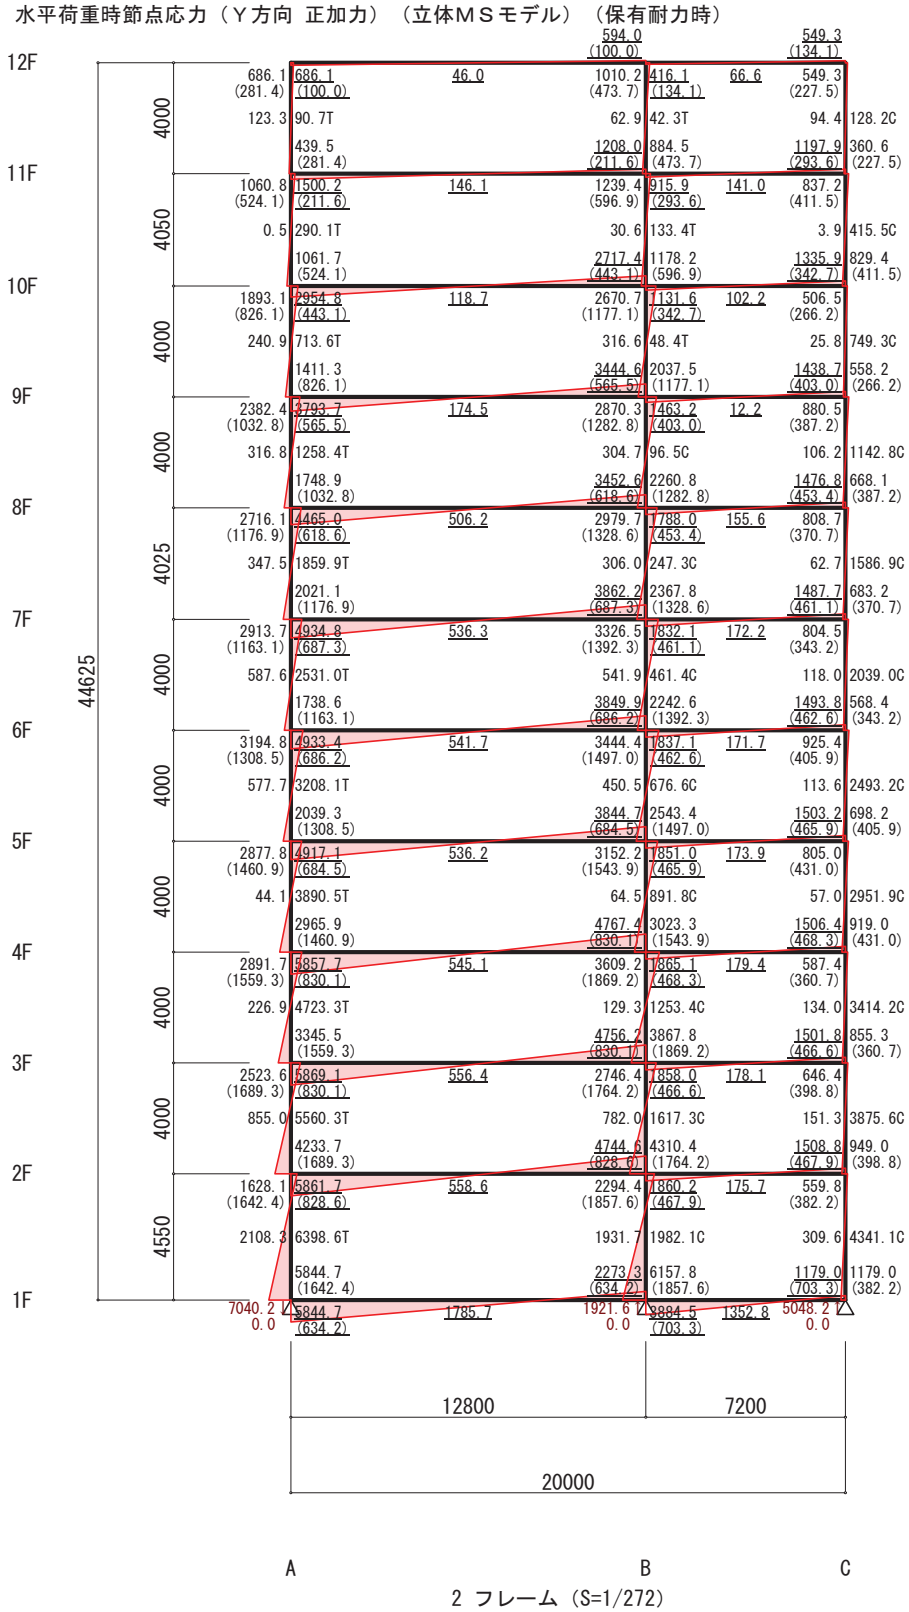

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

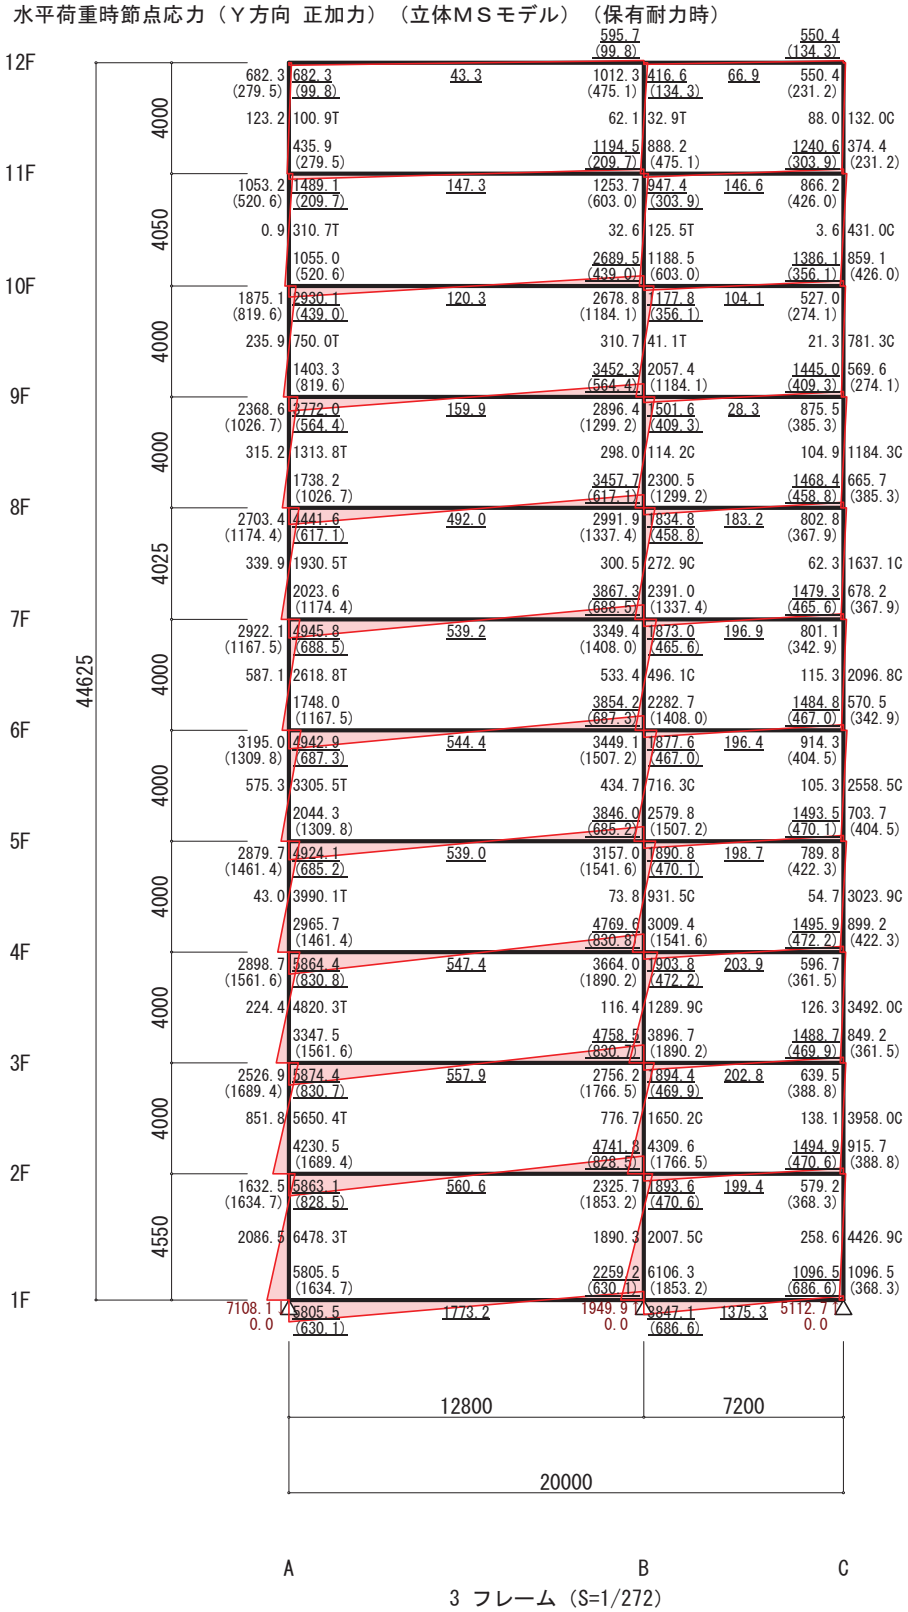

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

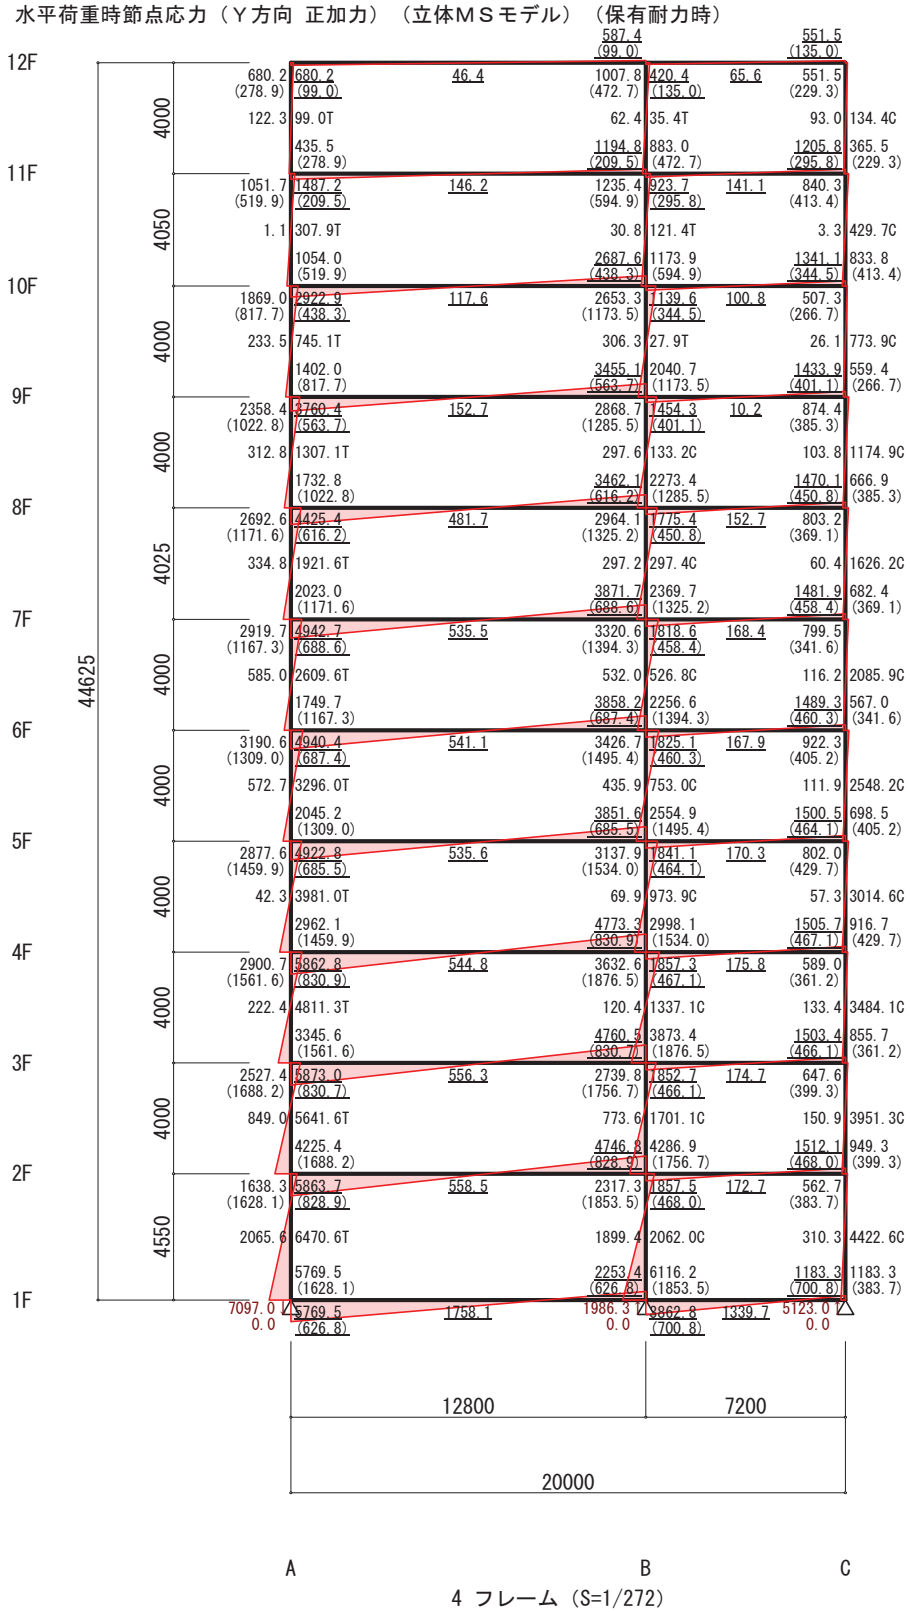

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

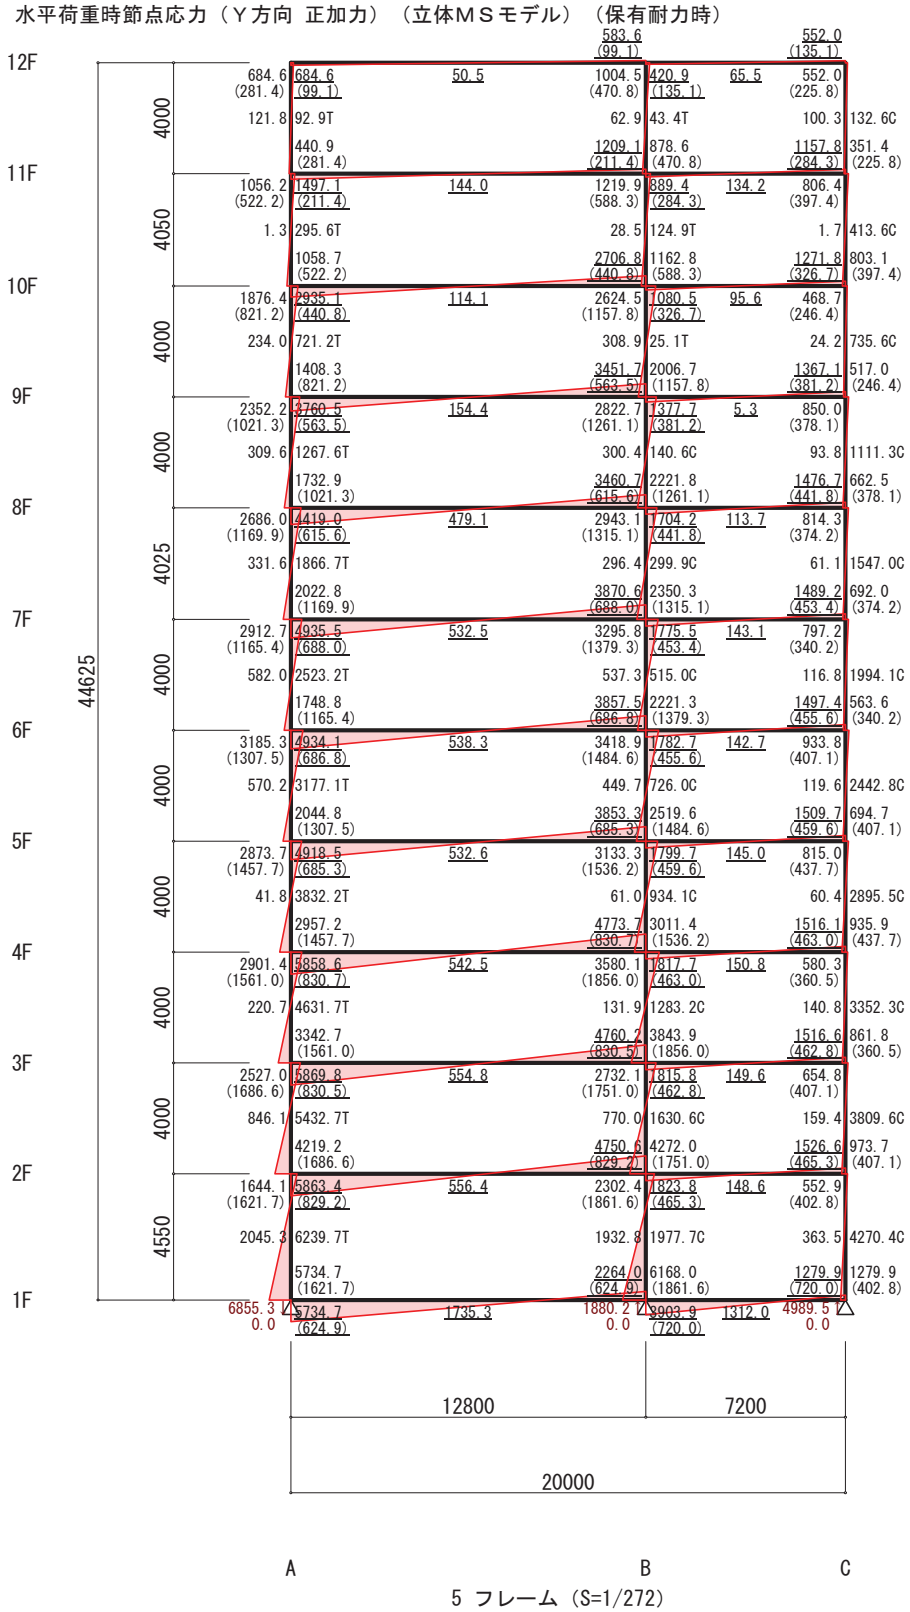

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

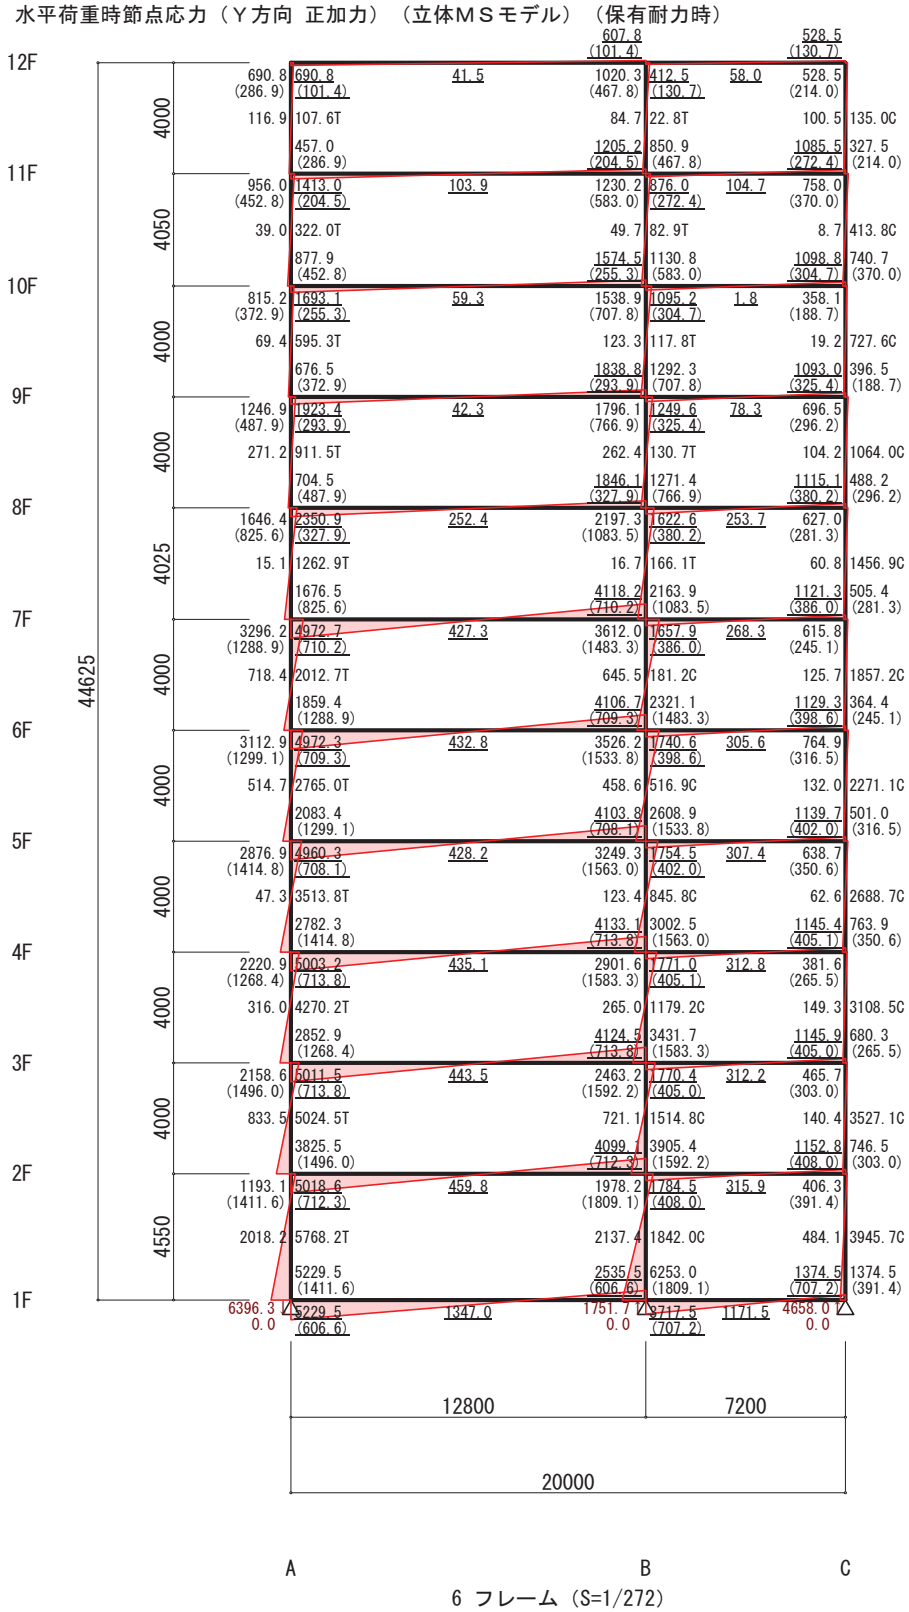

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

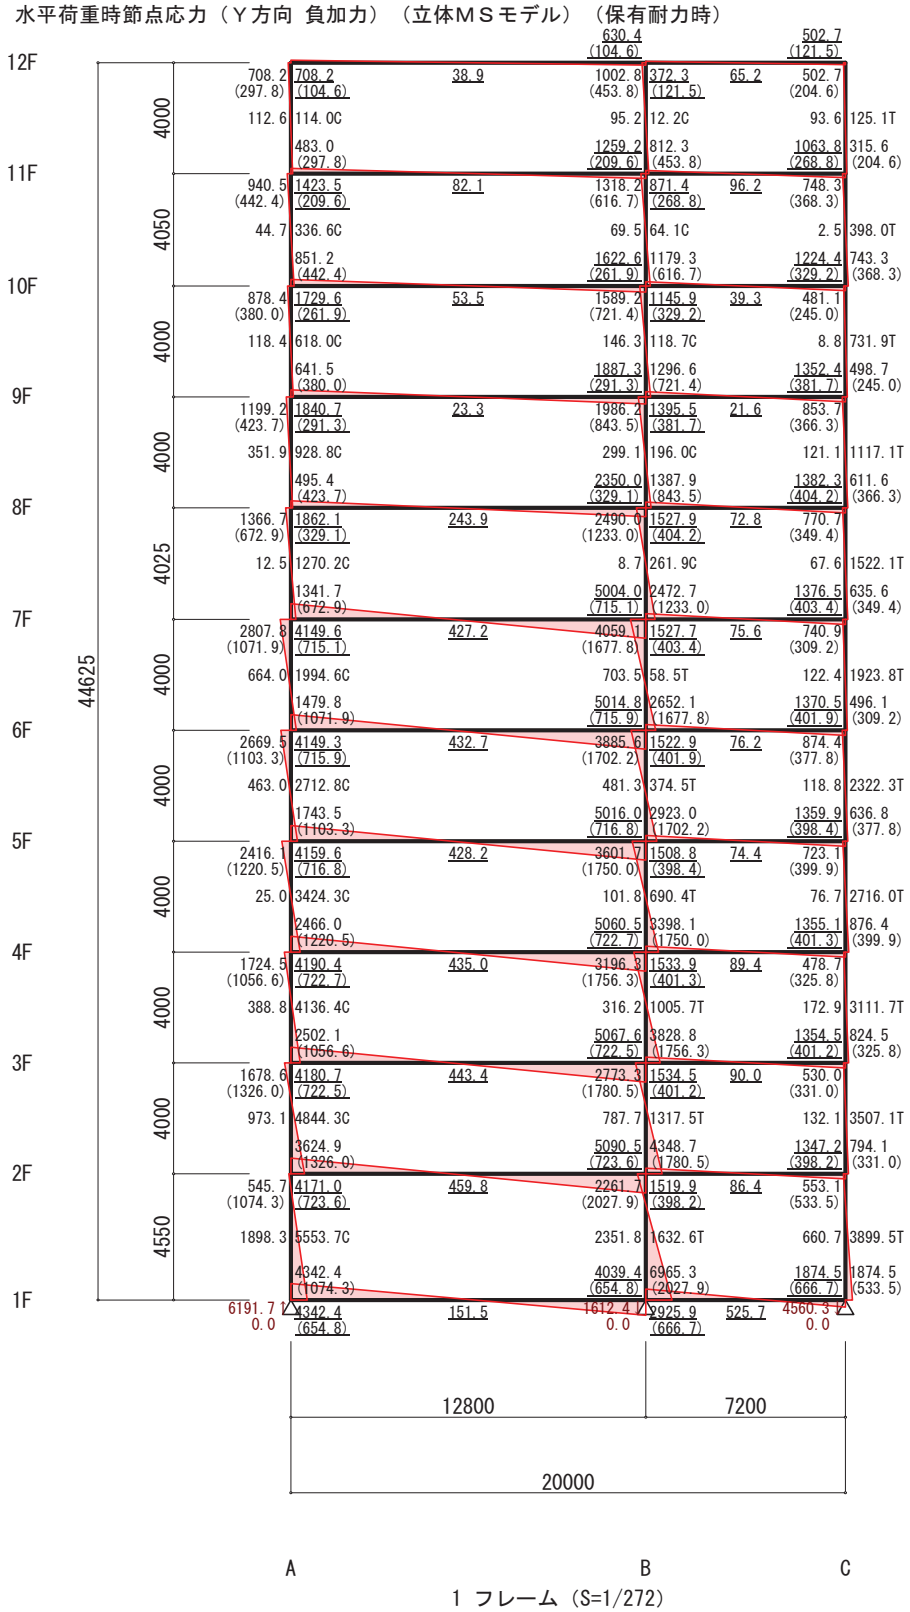

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

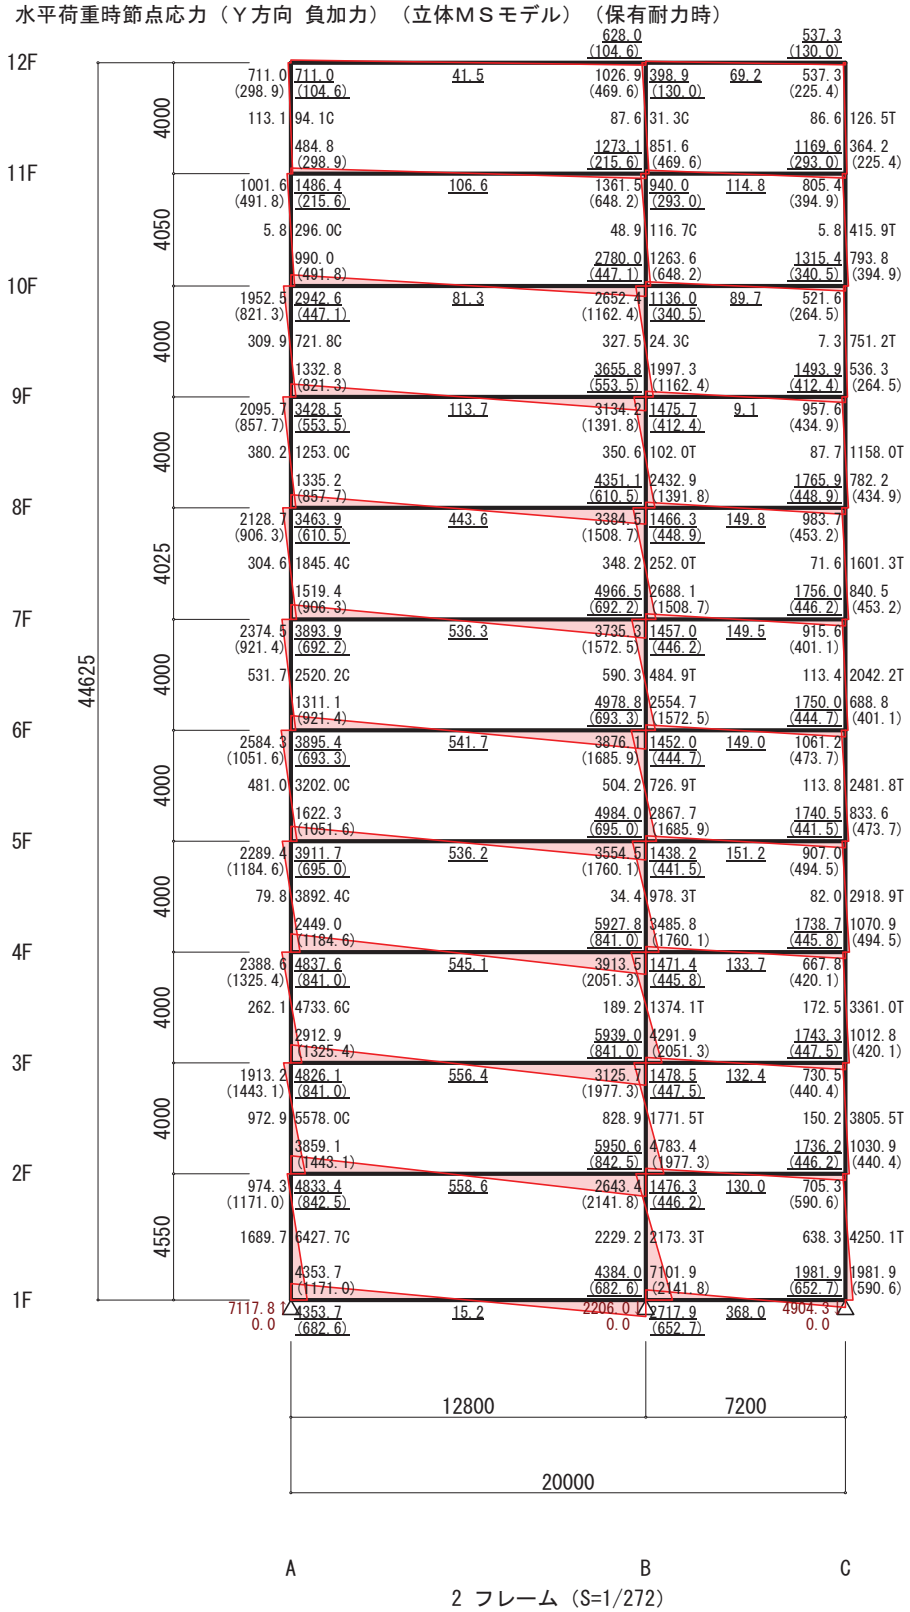

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

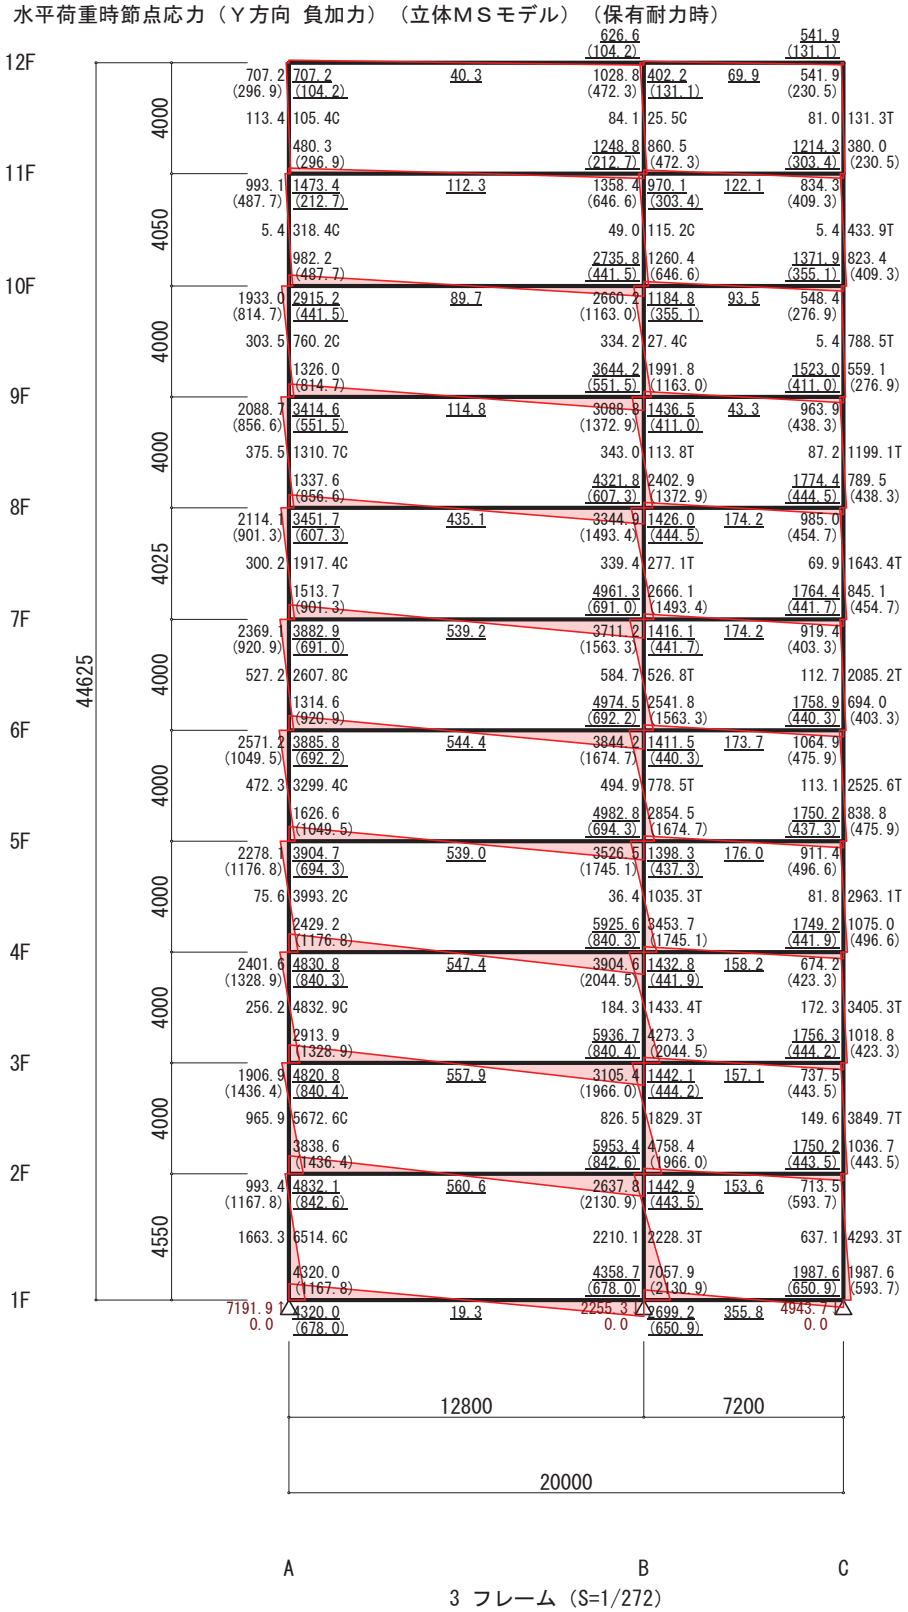

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

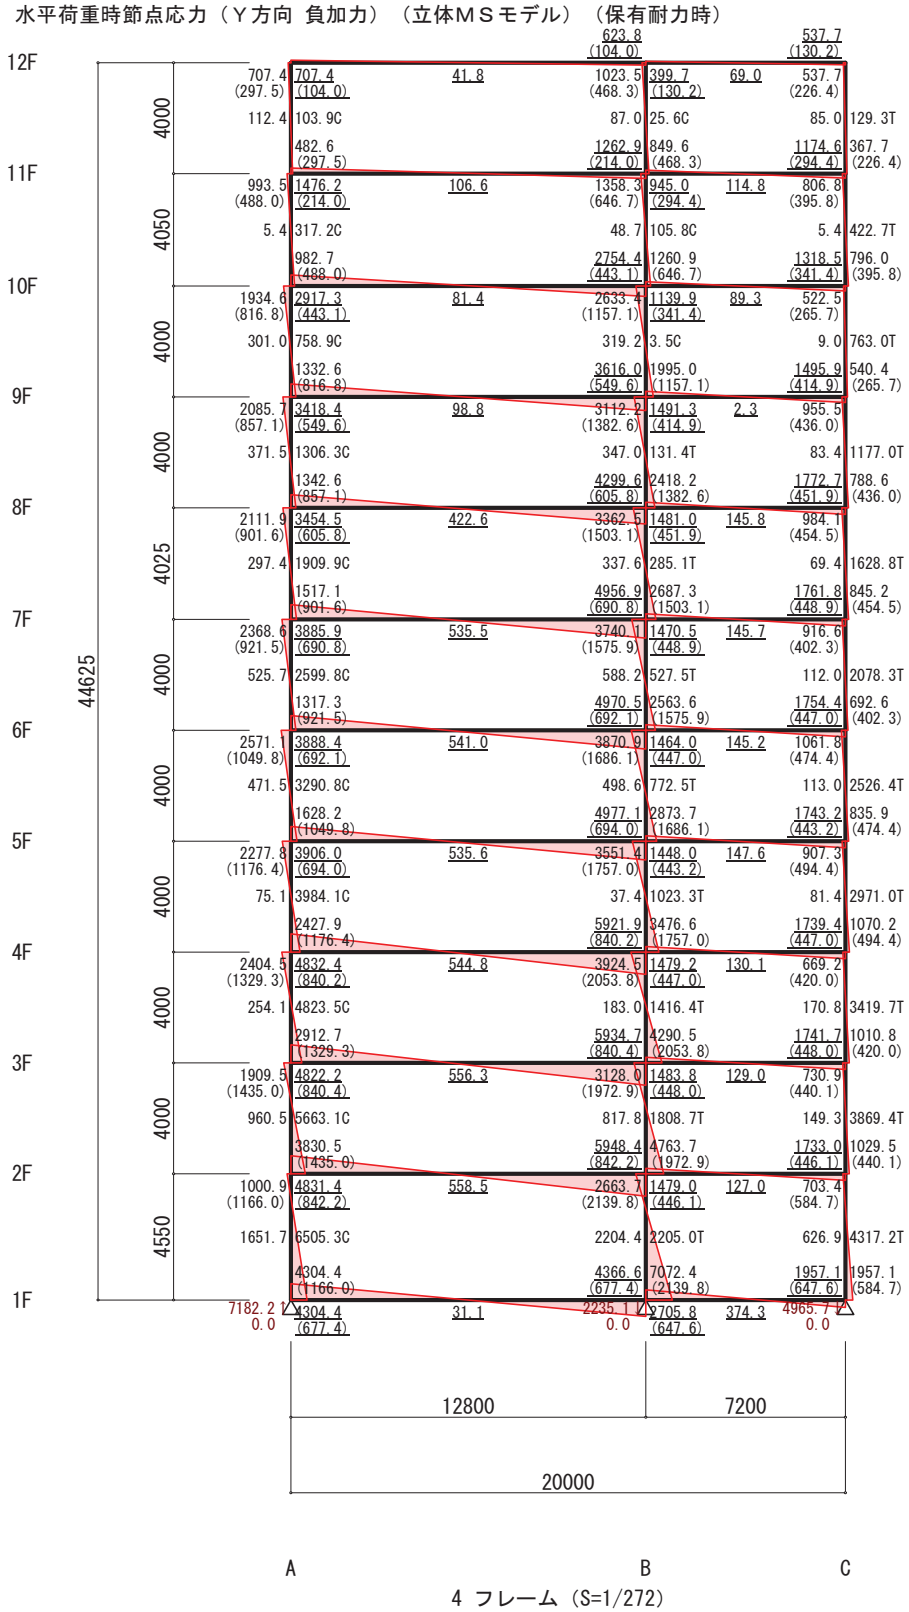

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

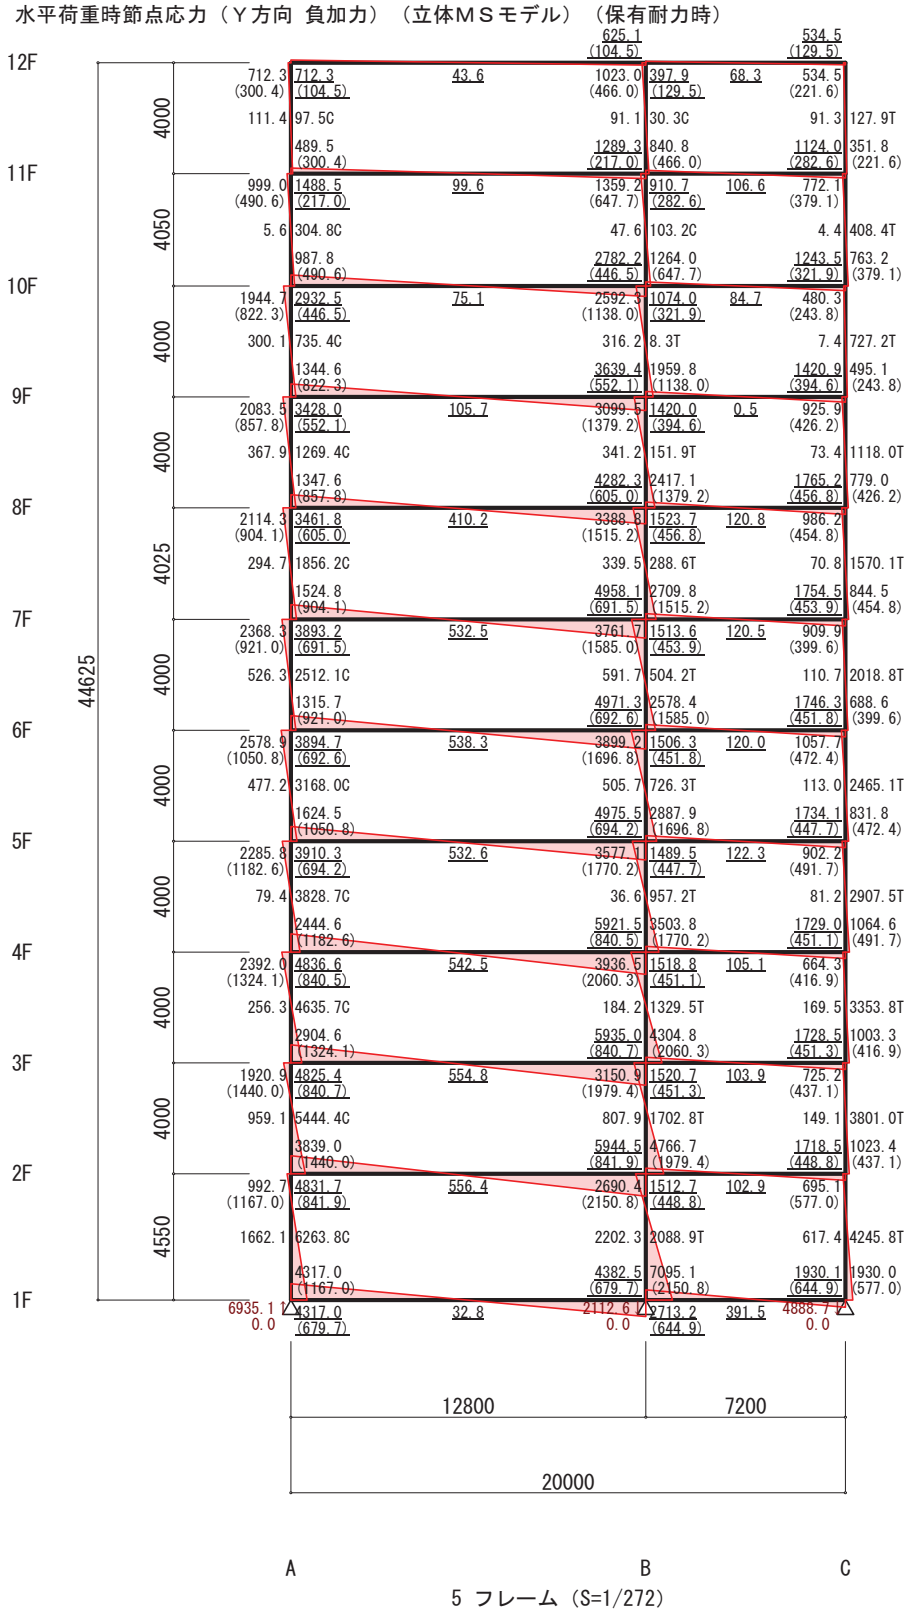

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

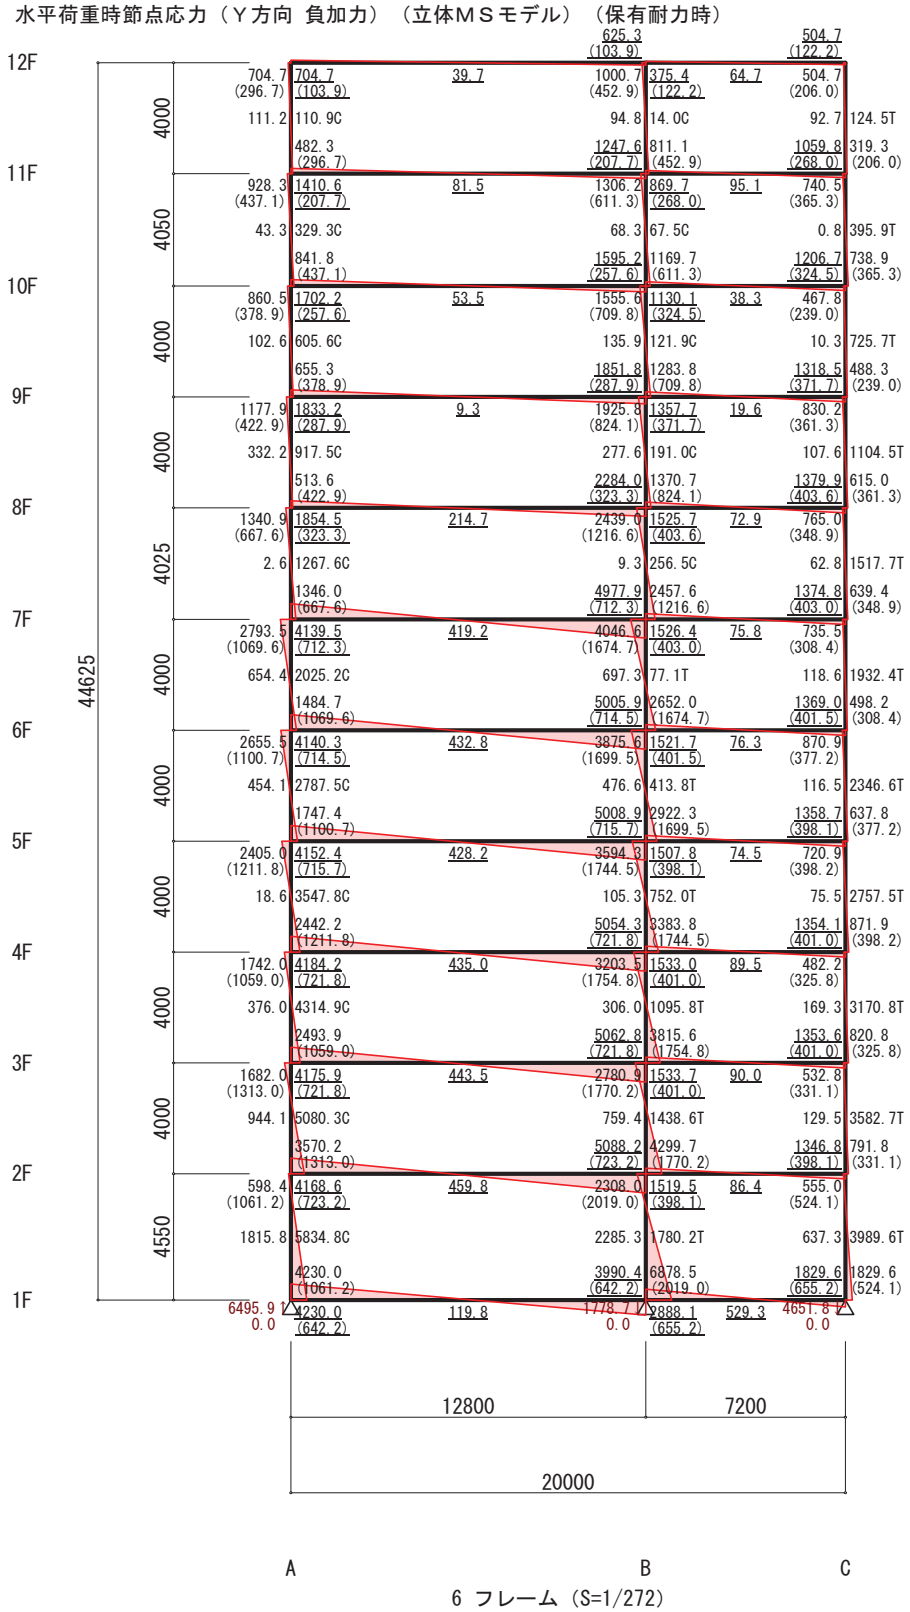

6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

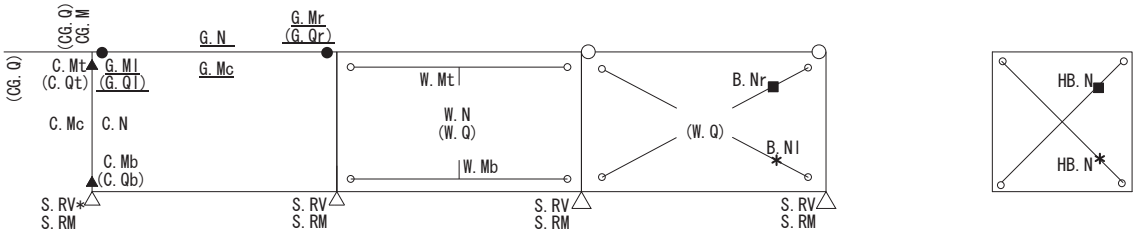

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

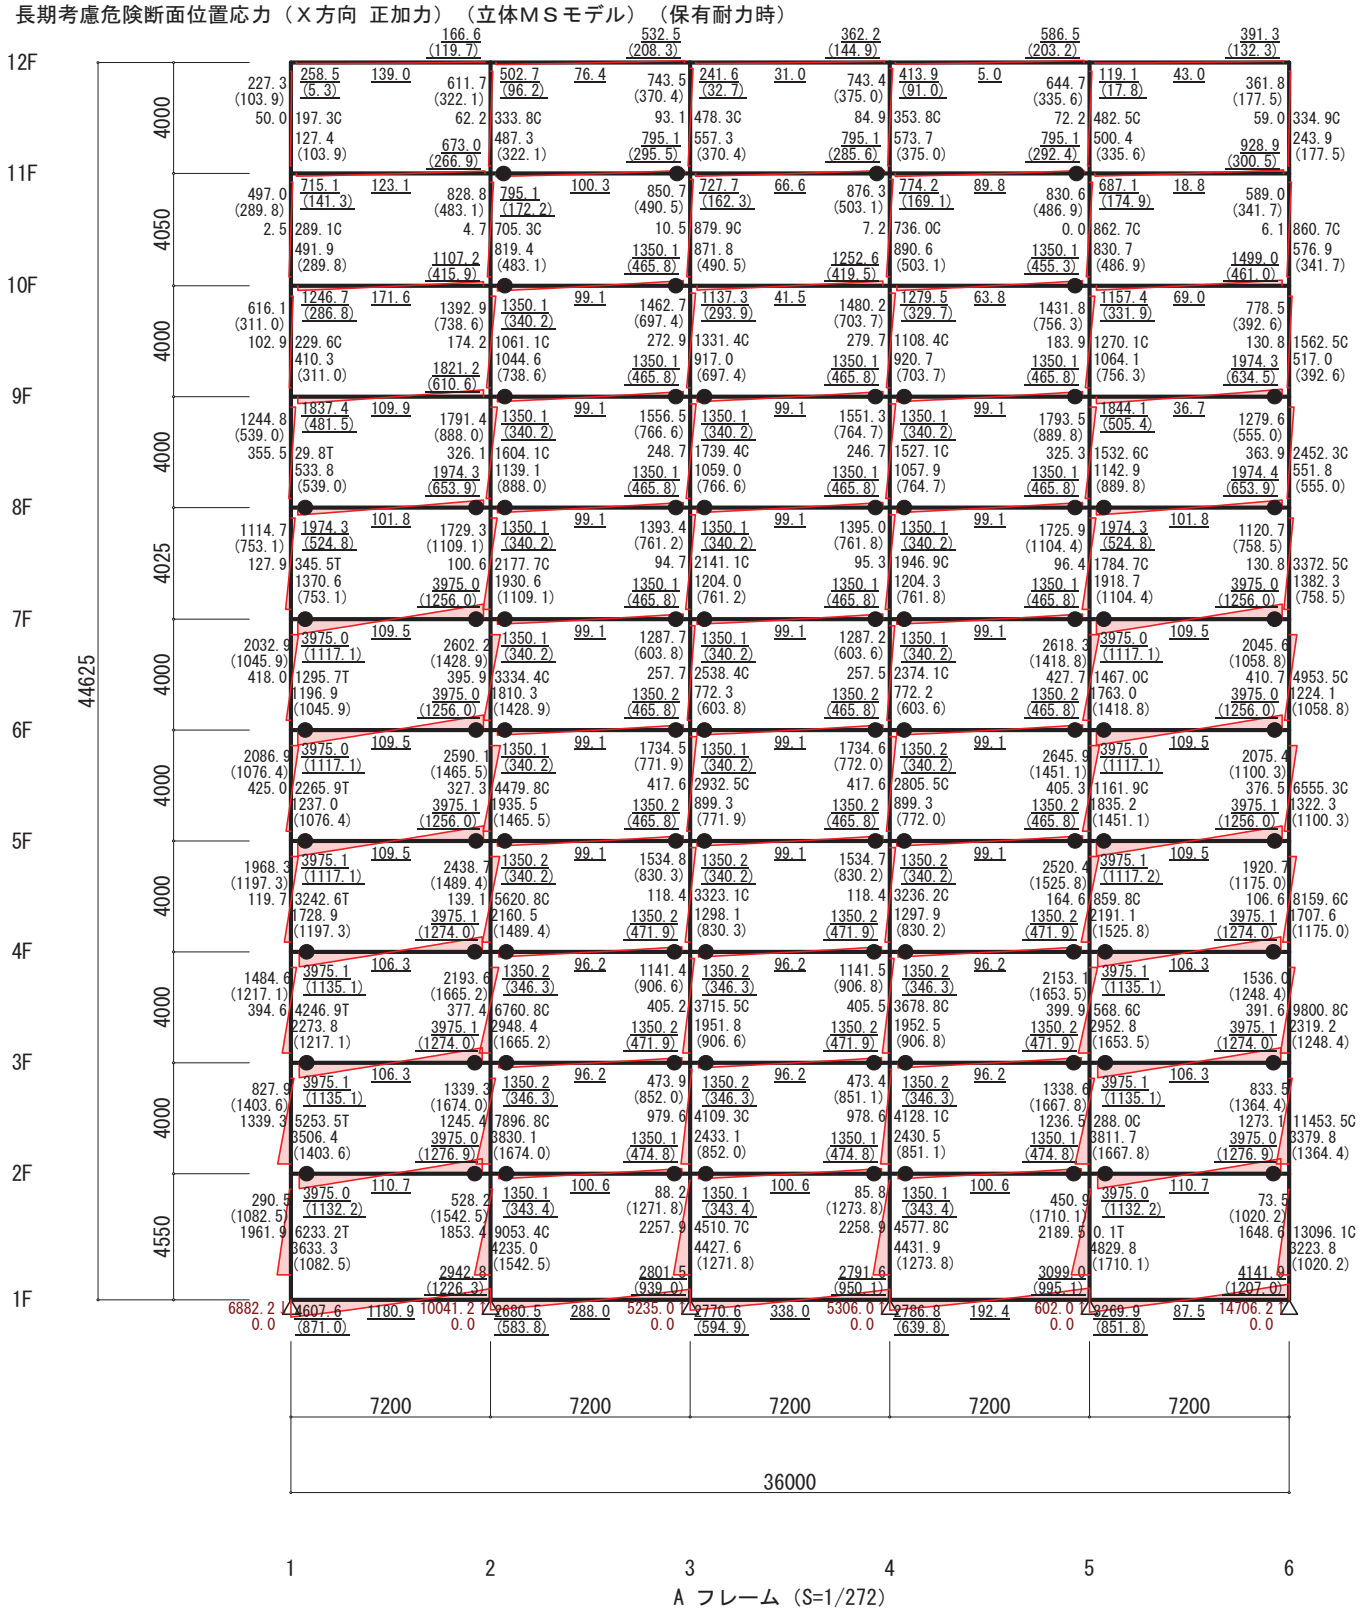

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

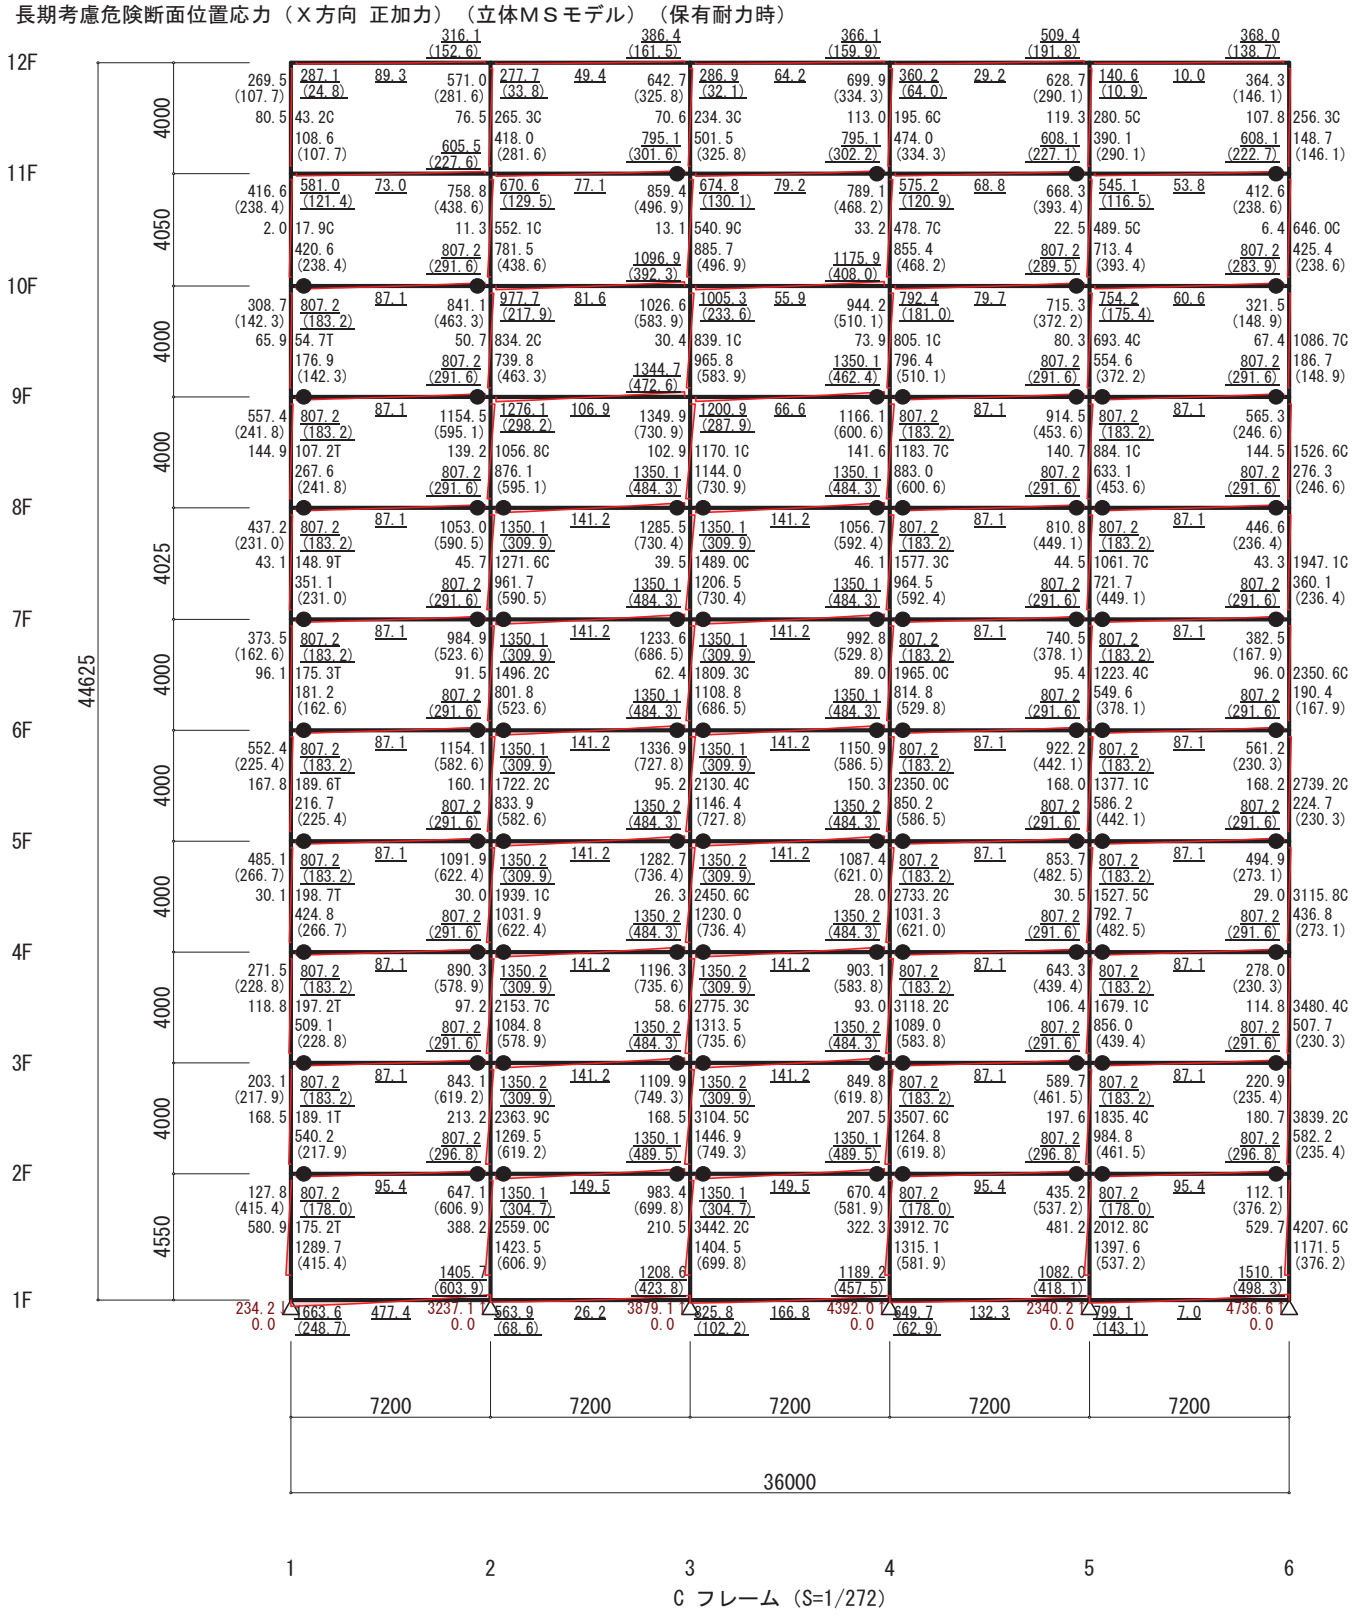

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

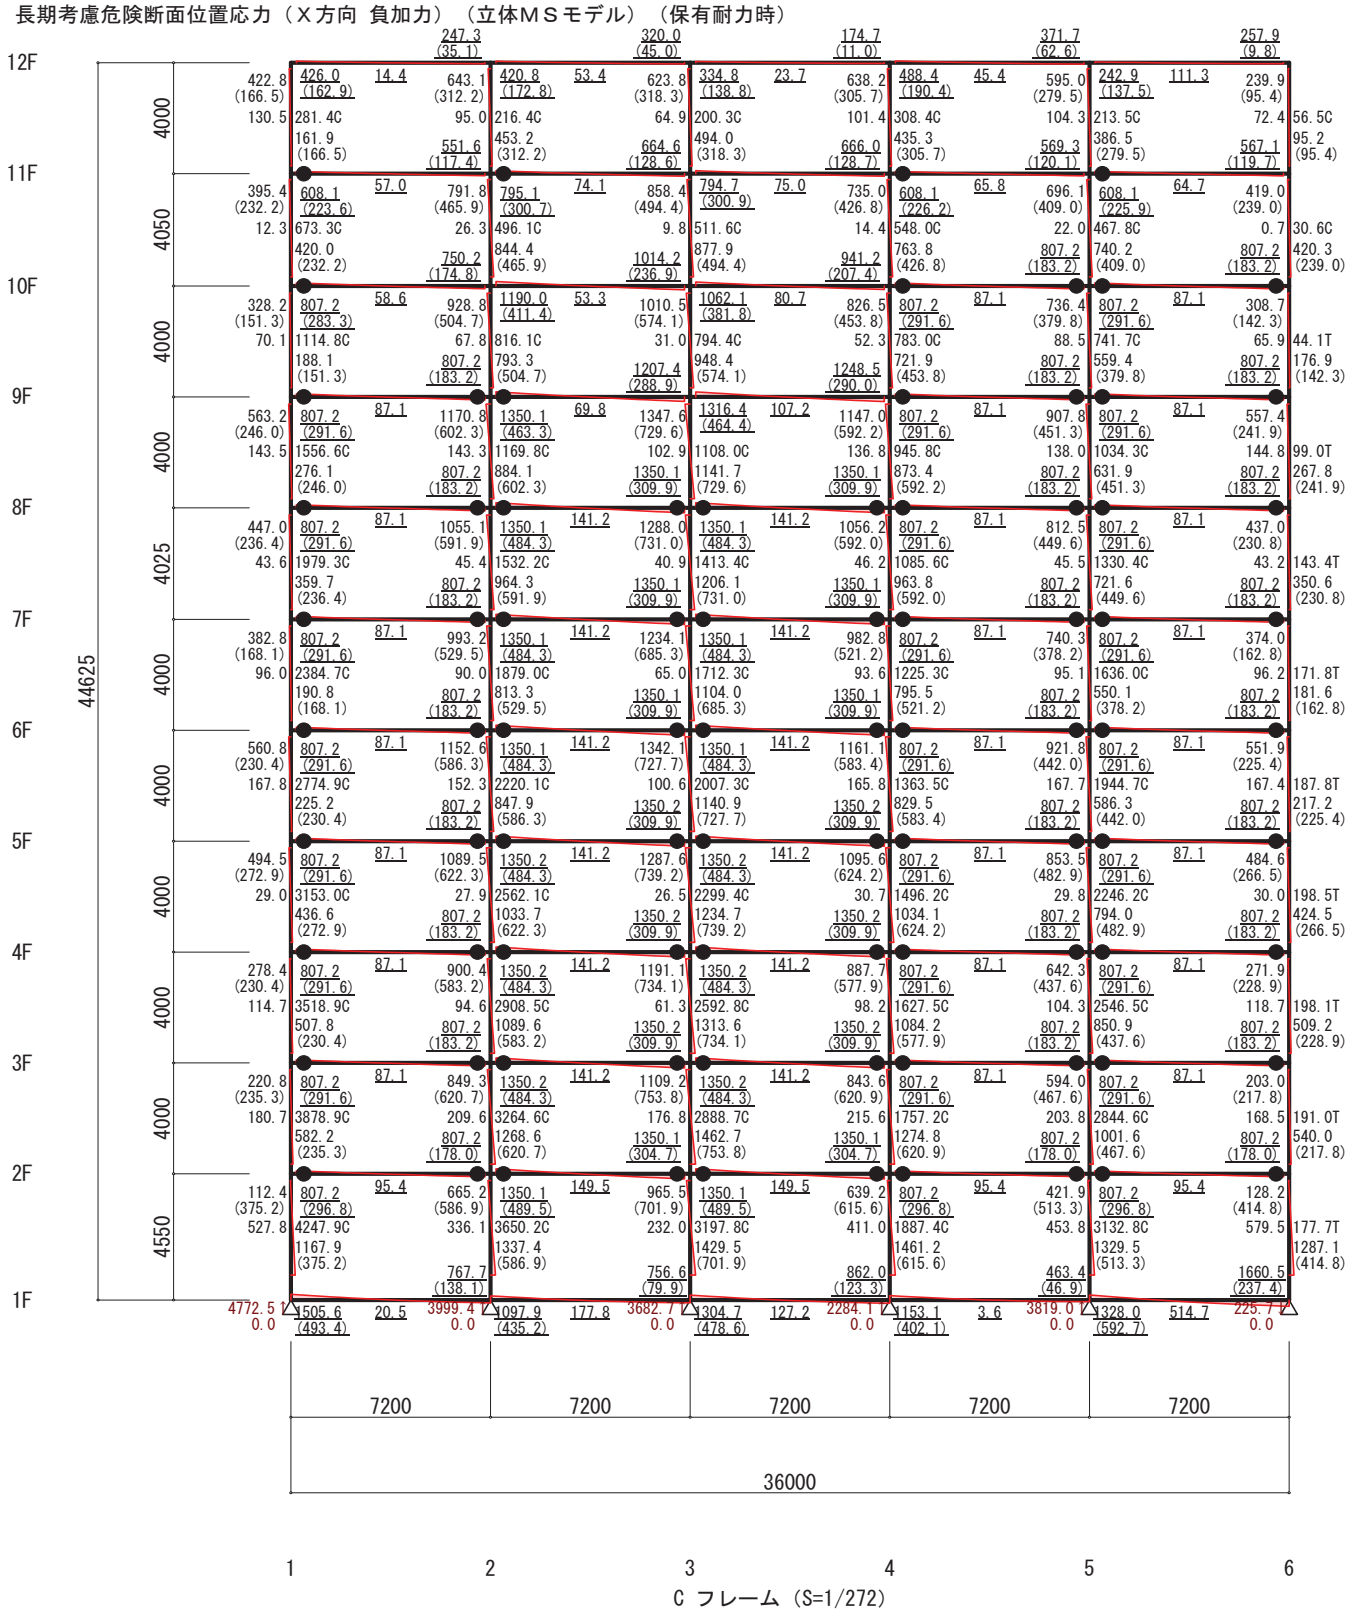

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

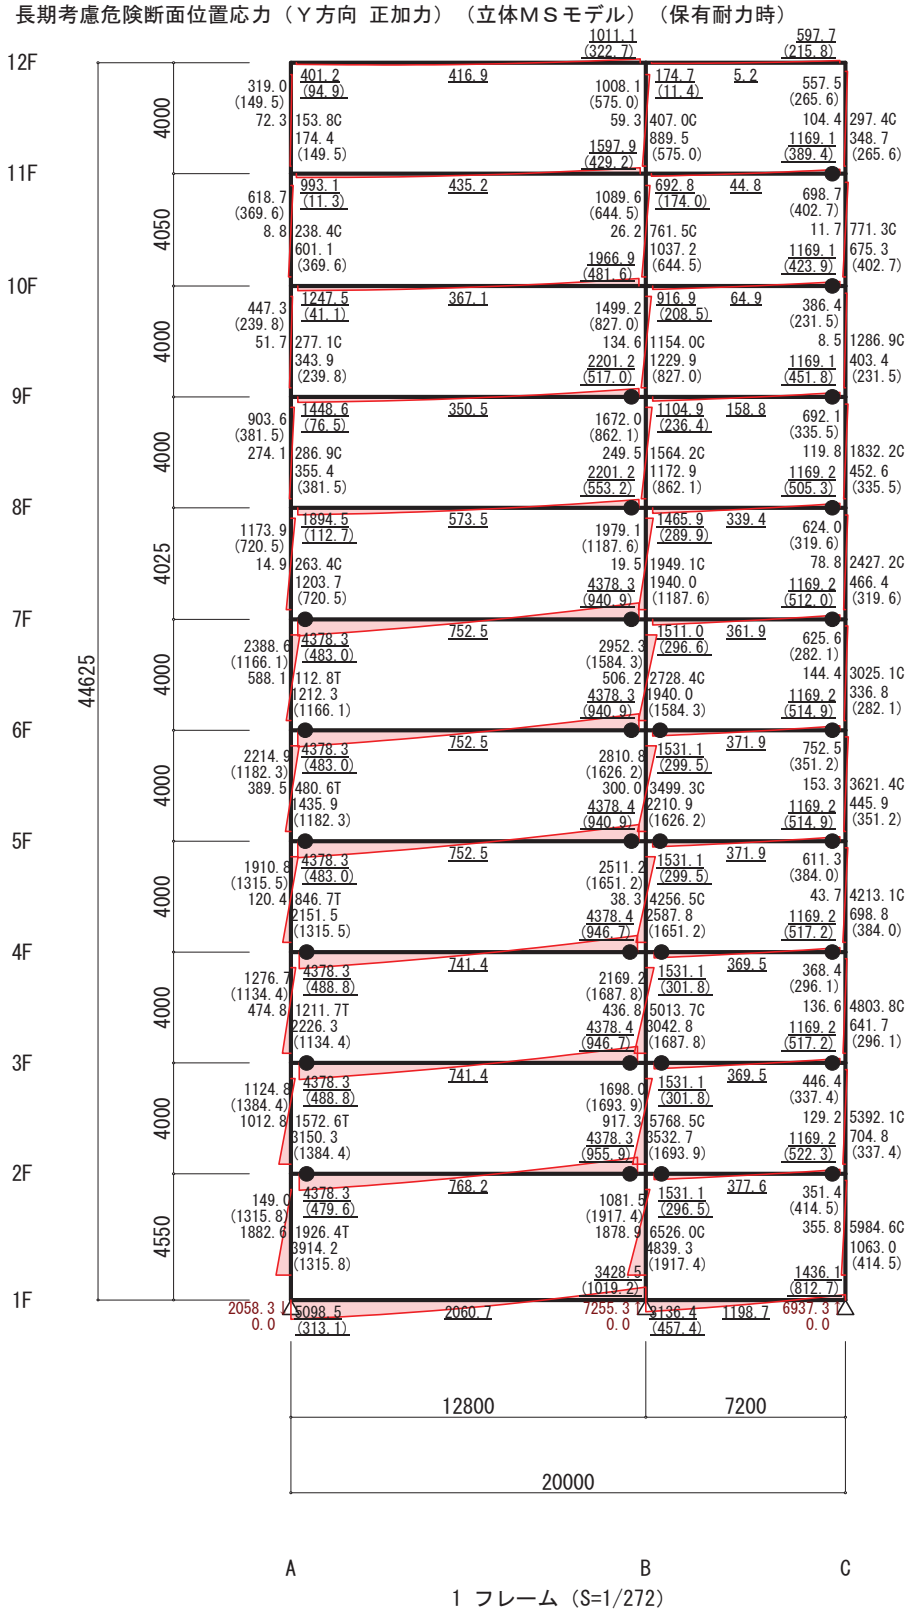

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

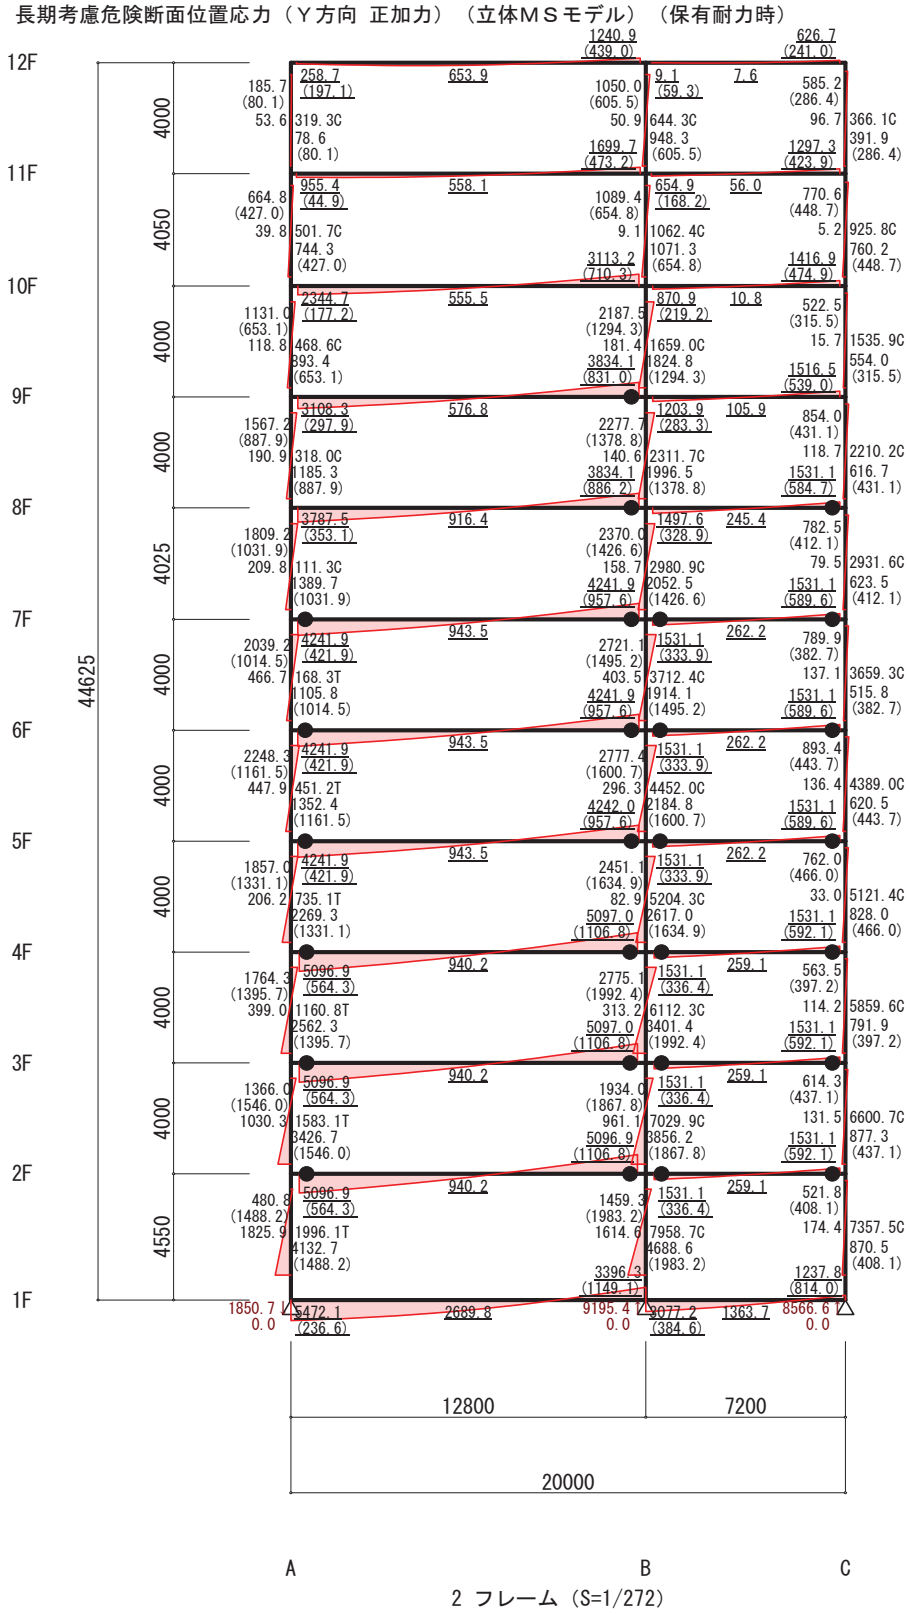

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

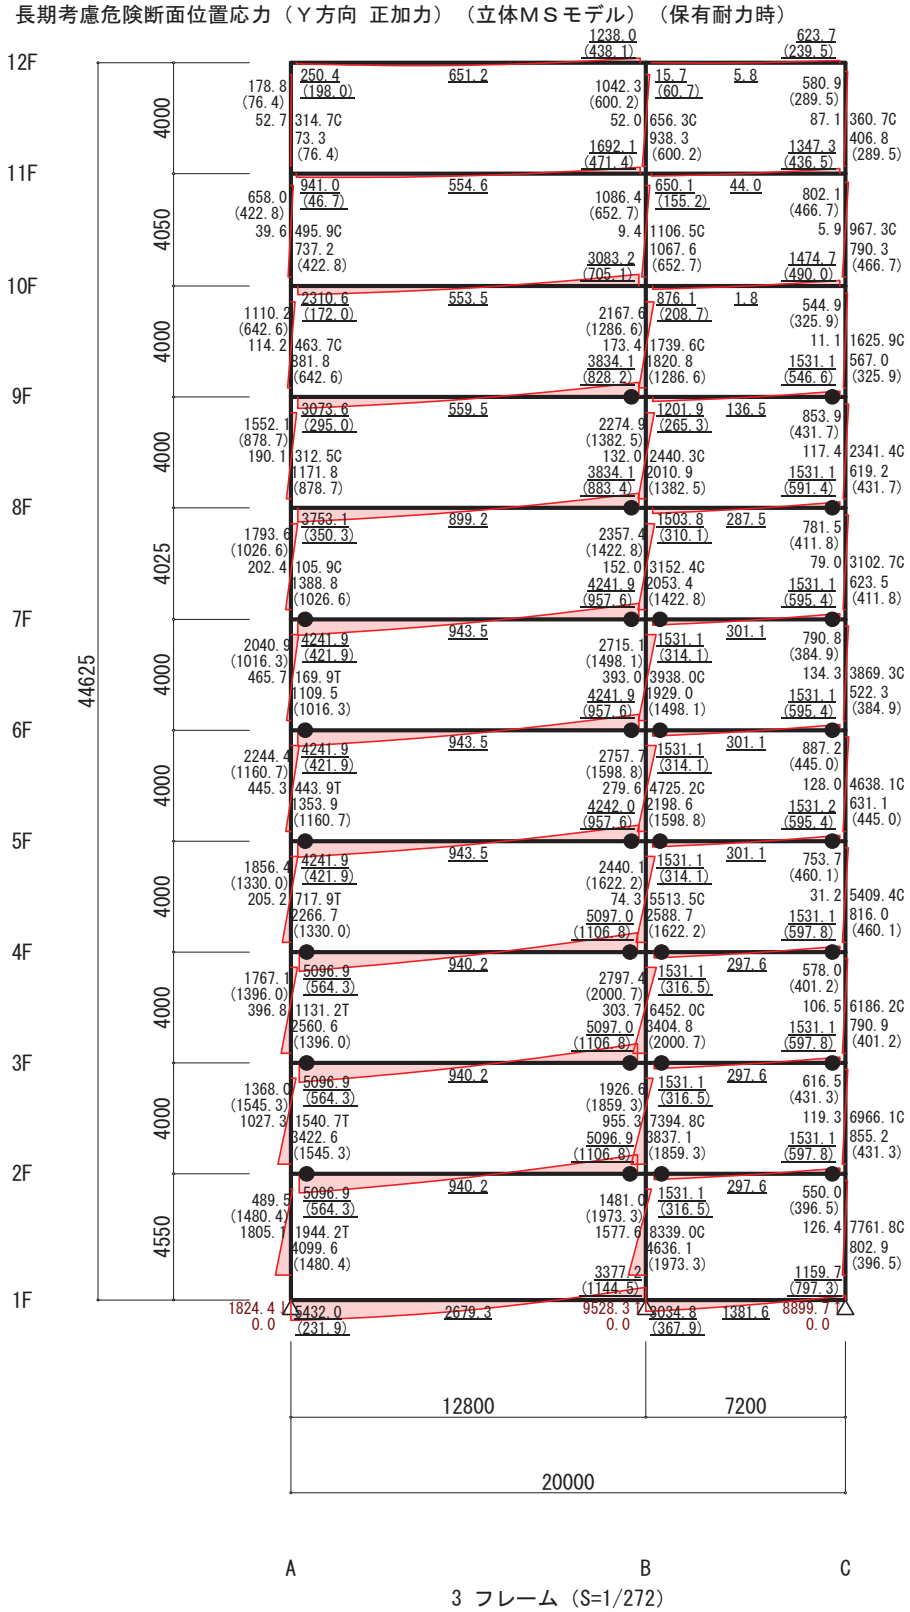

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

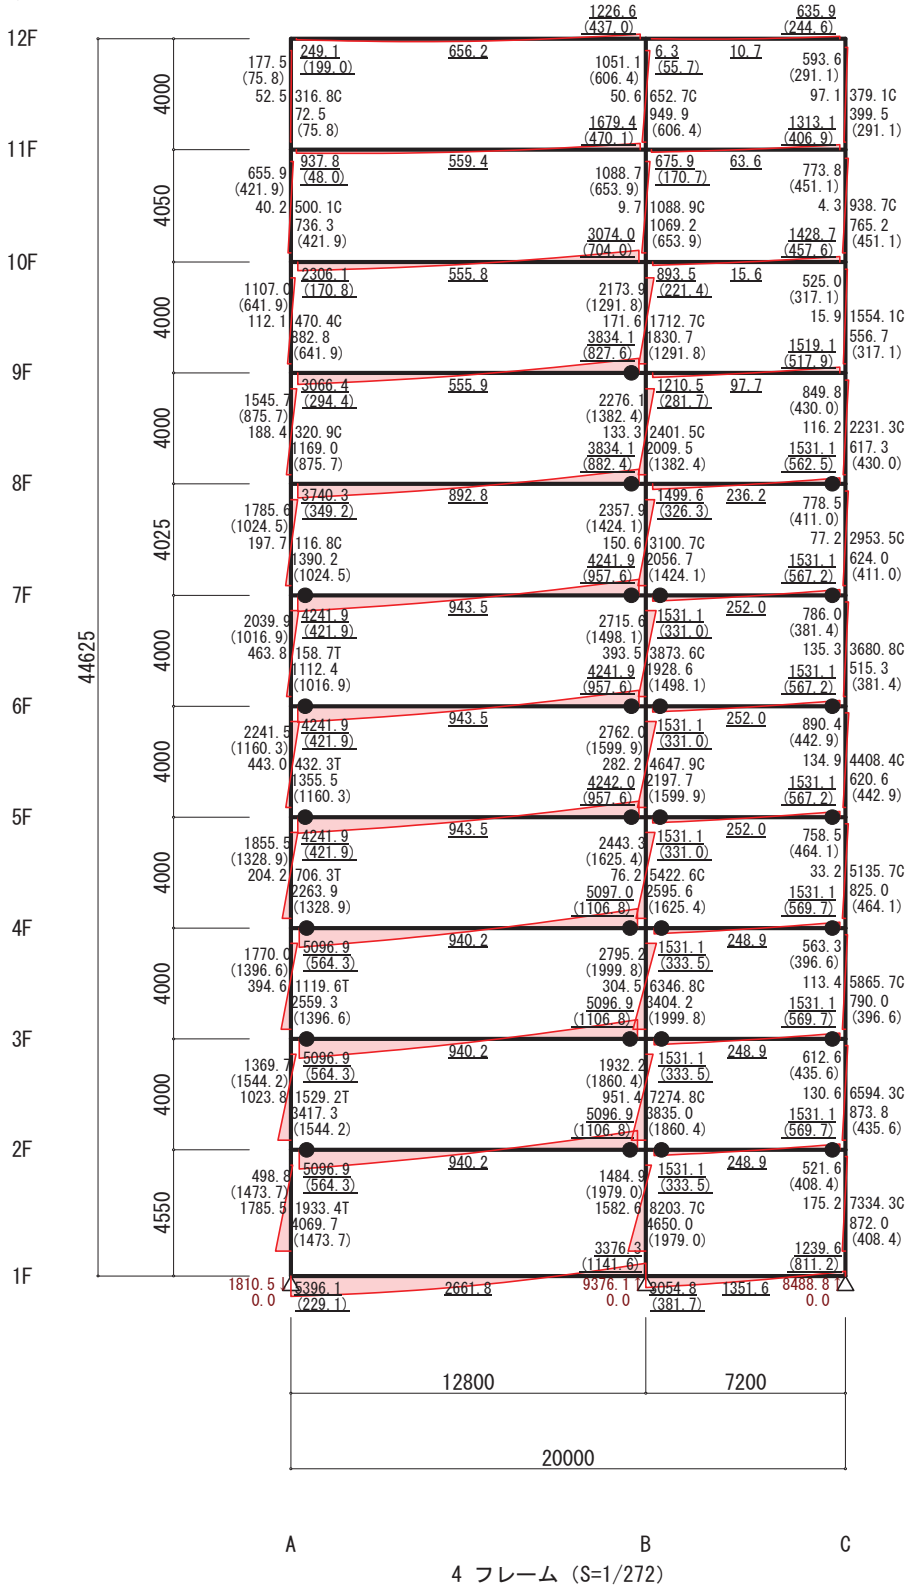

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

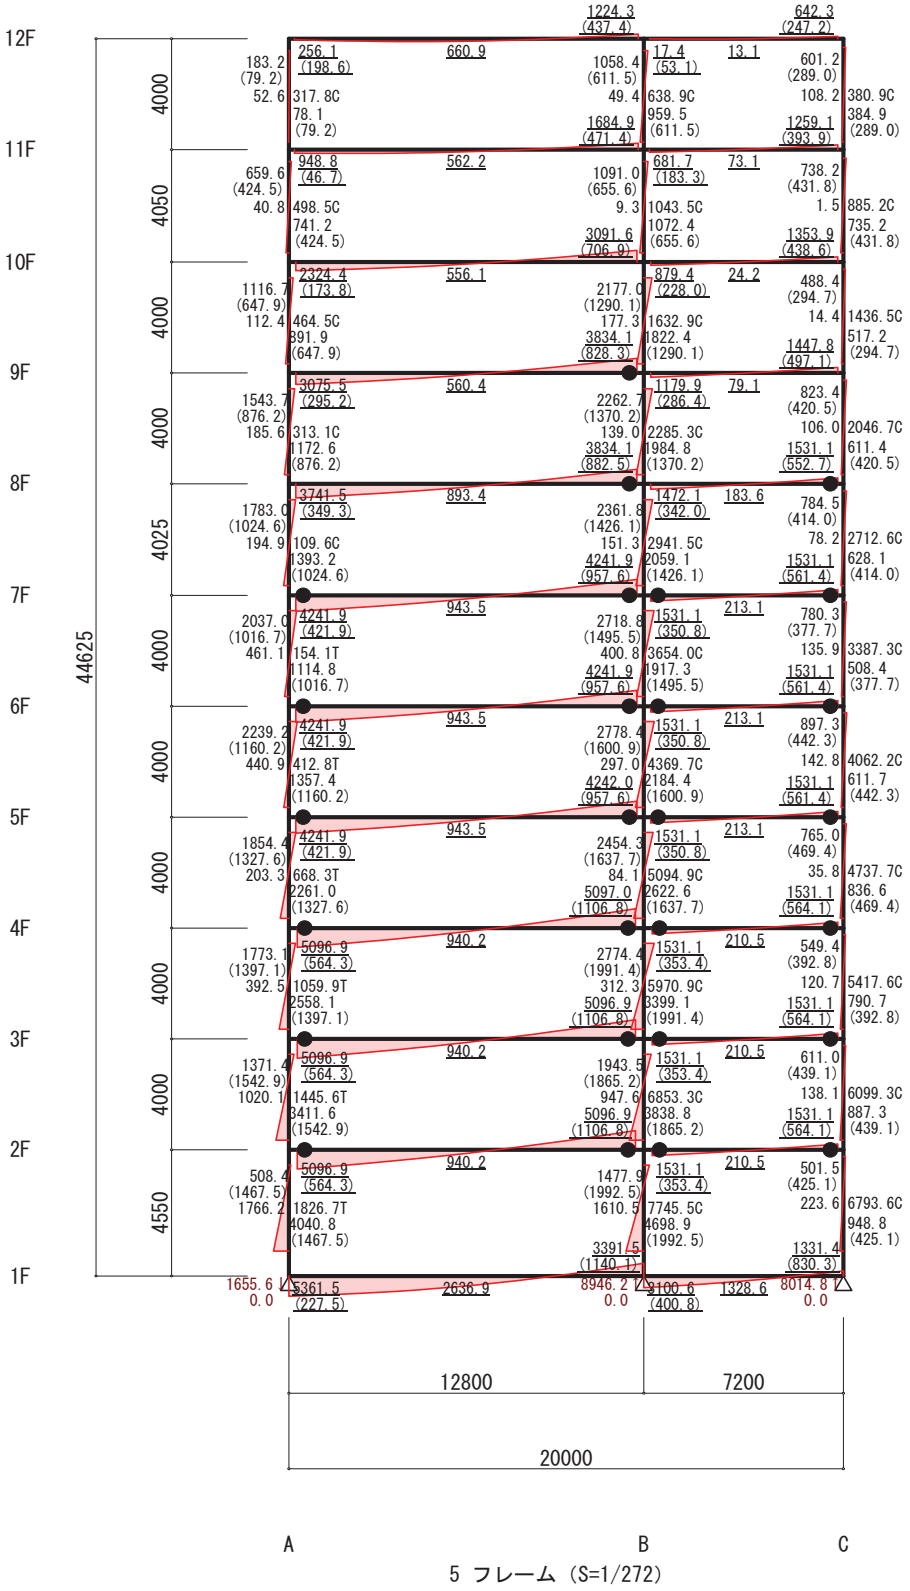

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

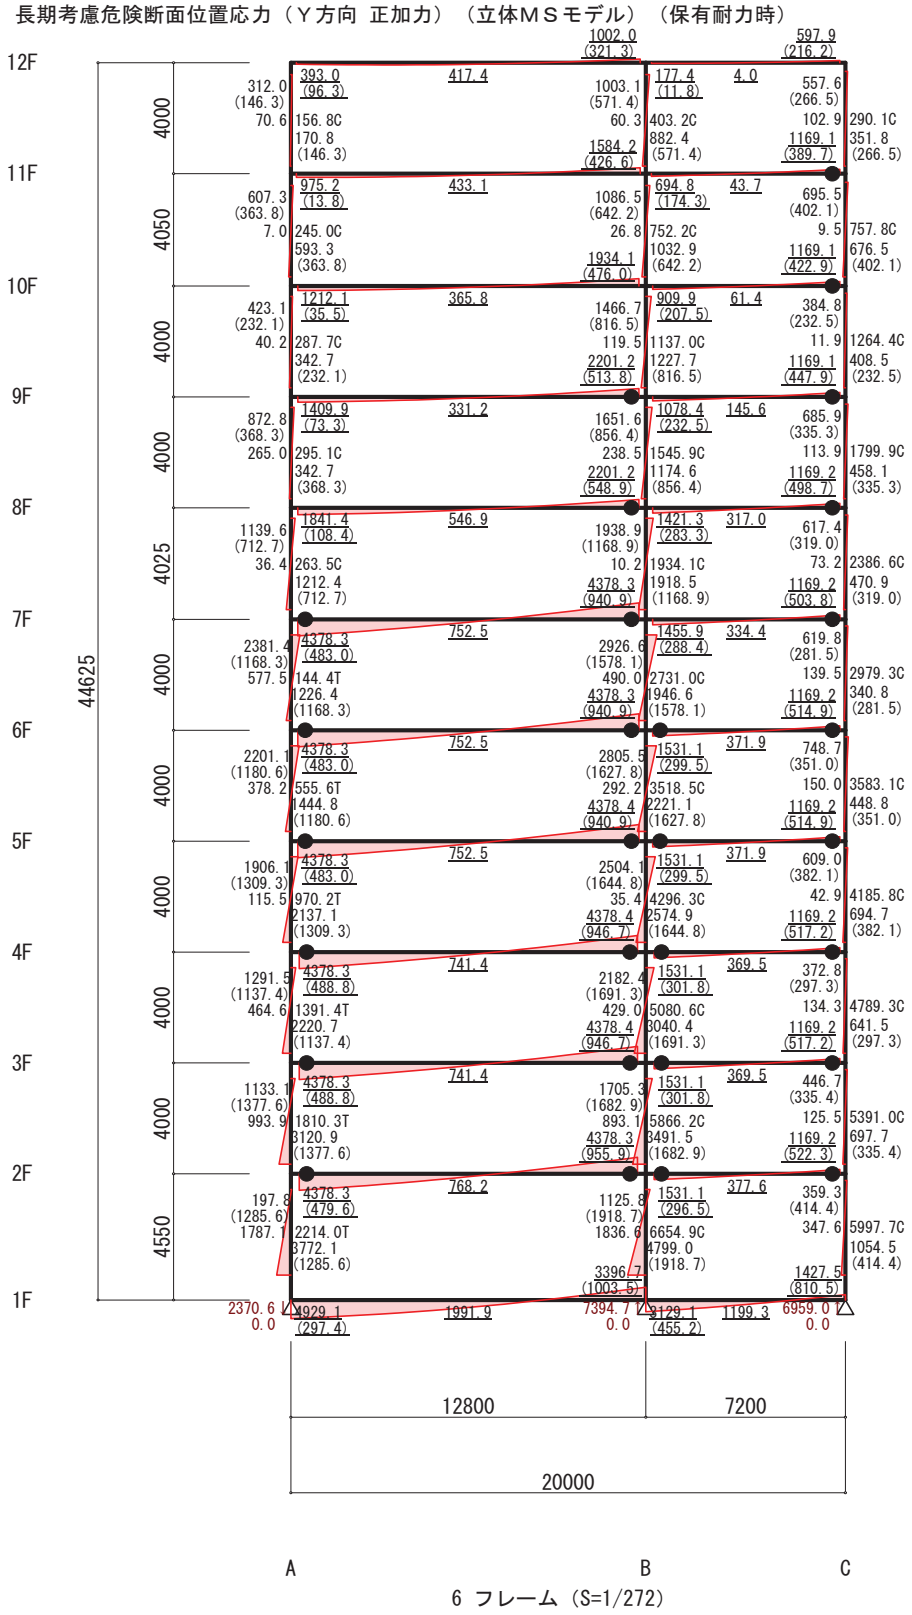

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

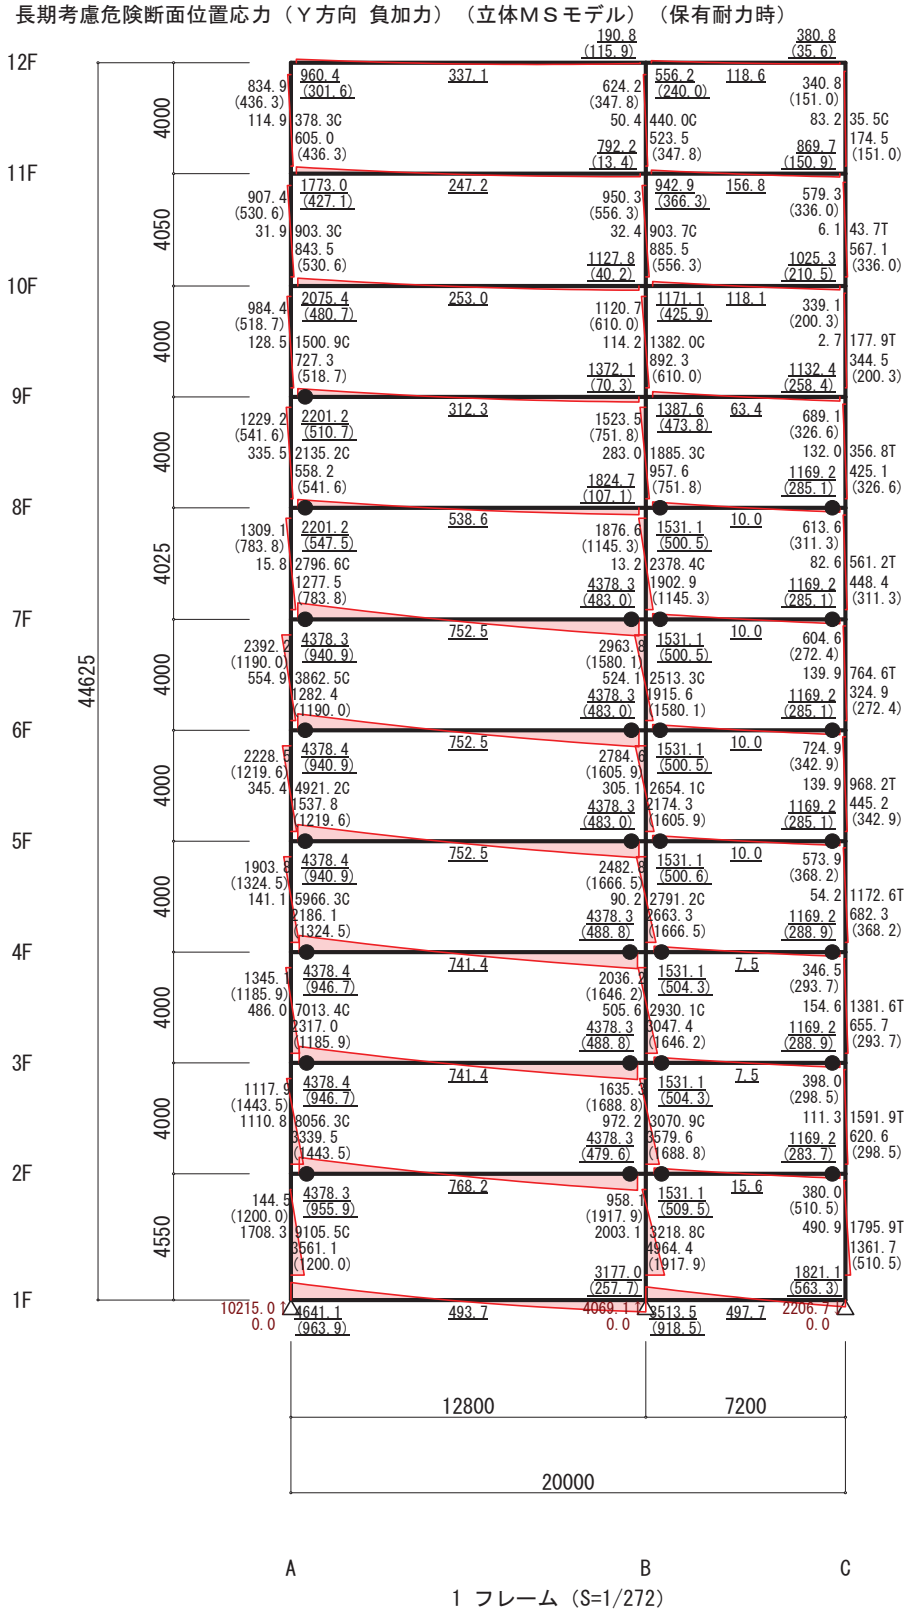

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

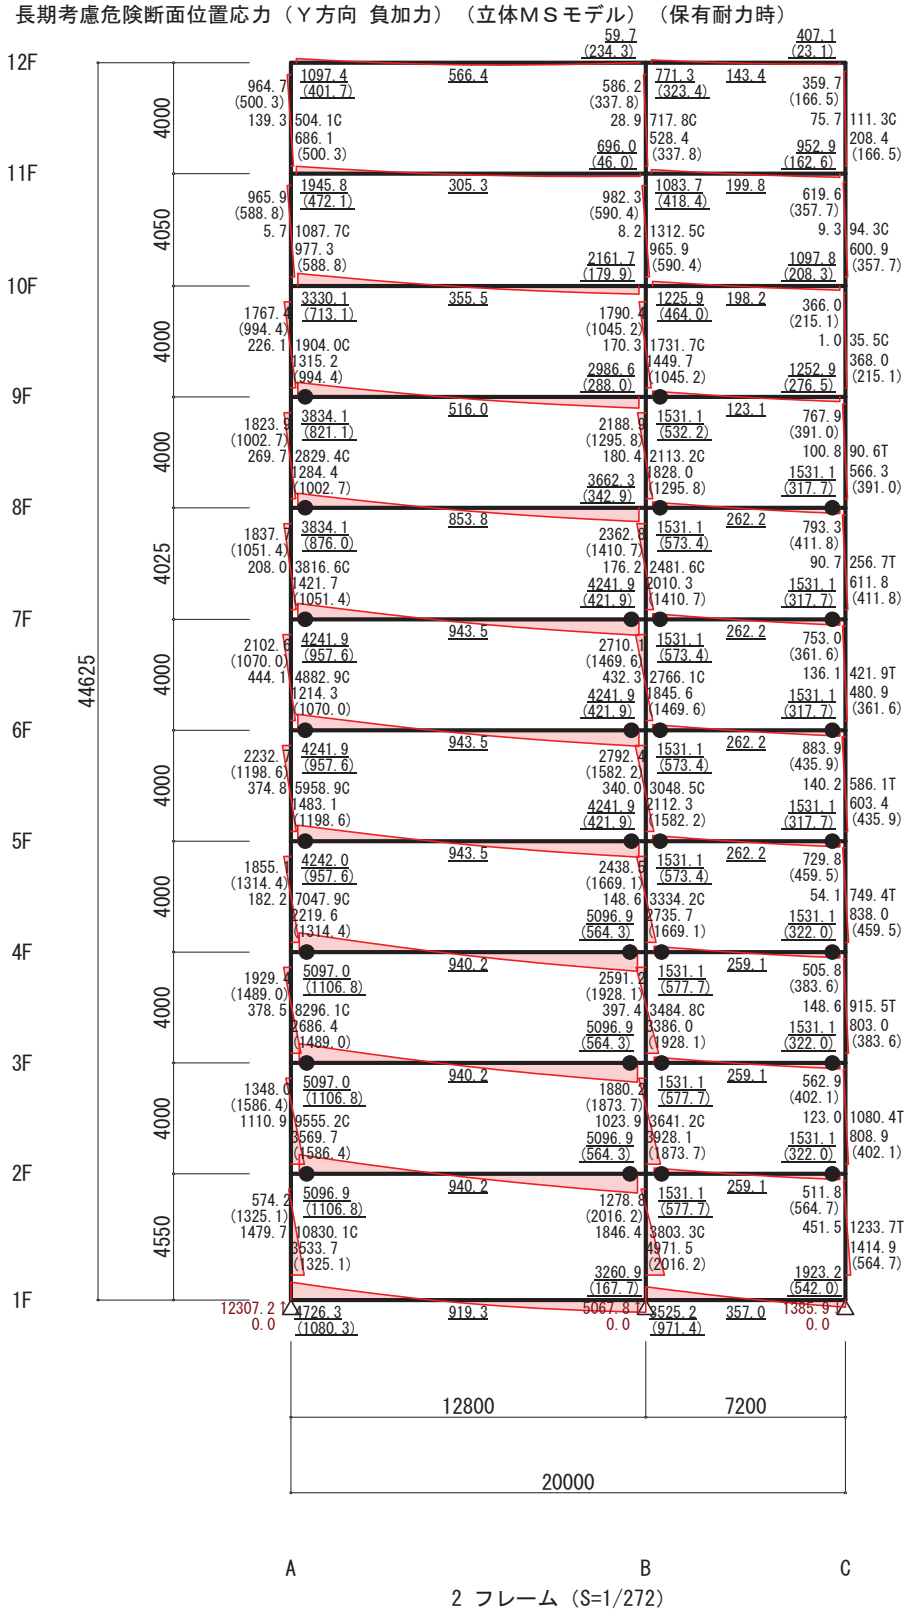

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

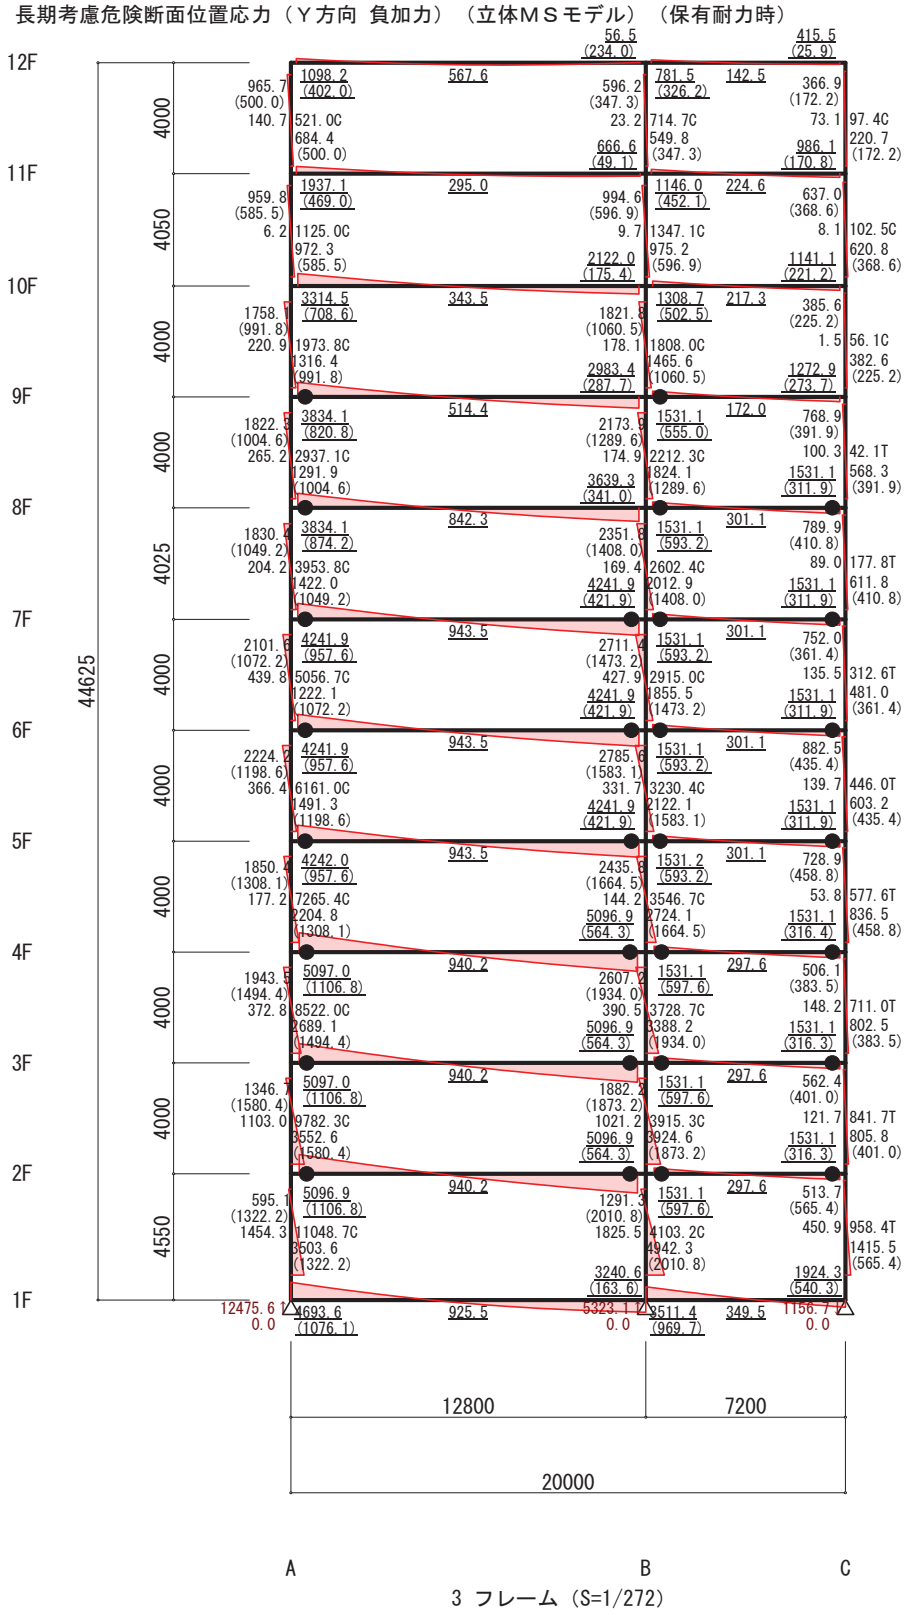

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

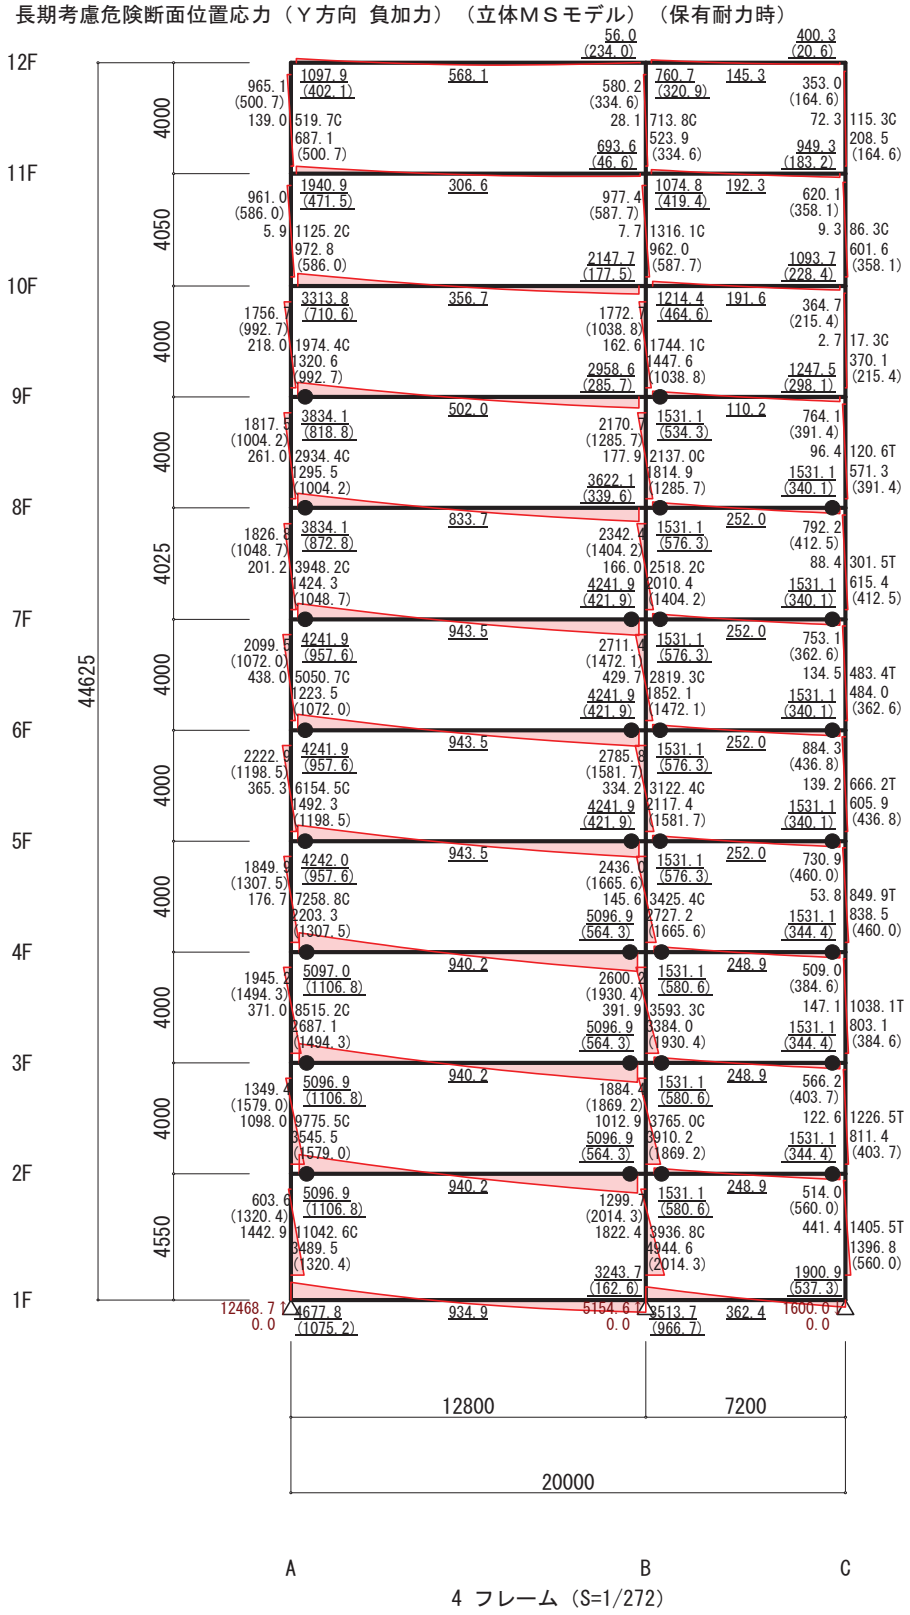

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

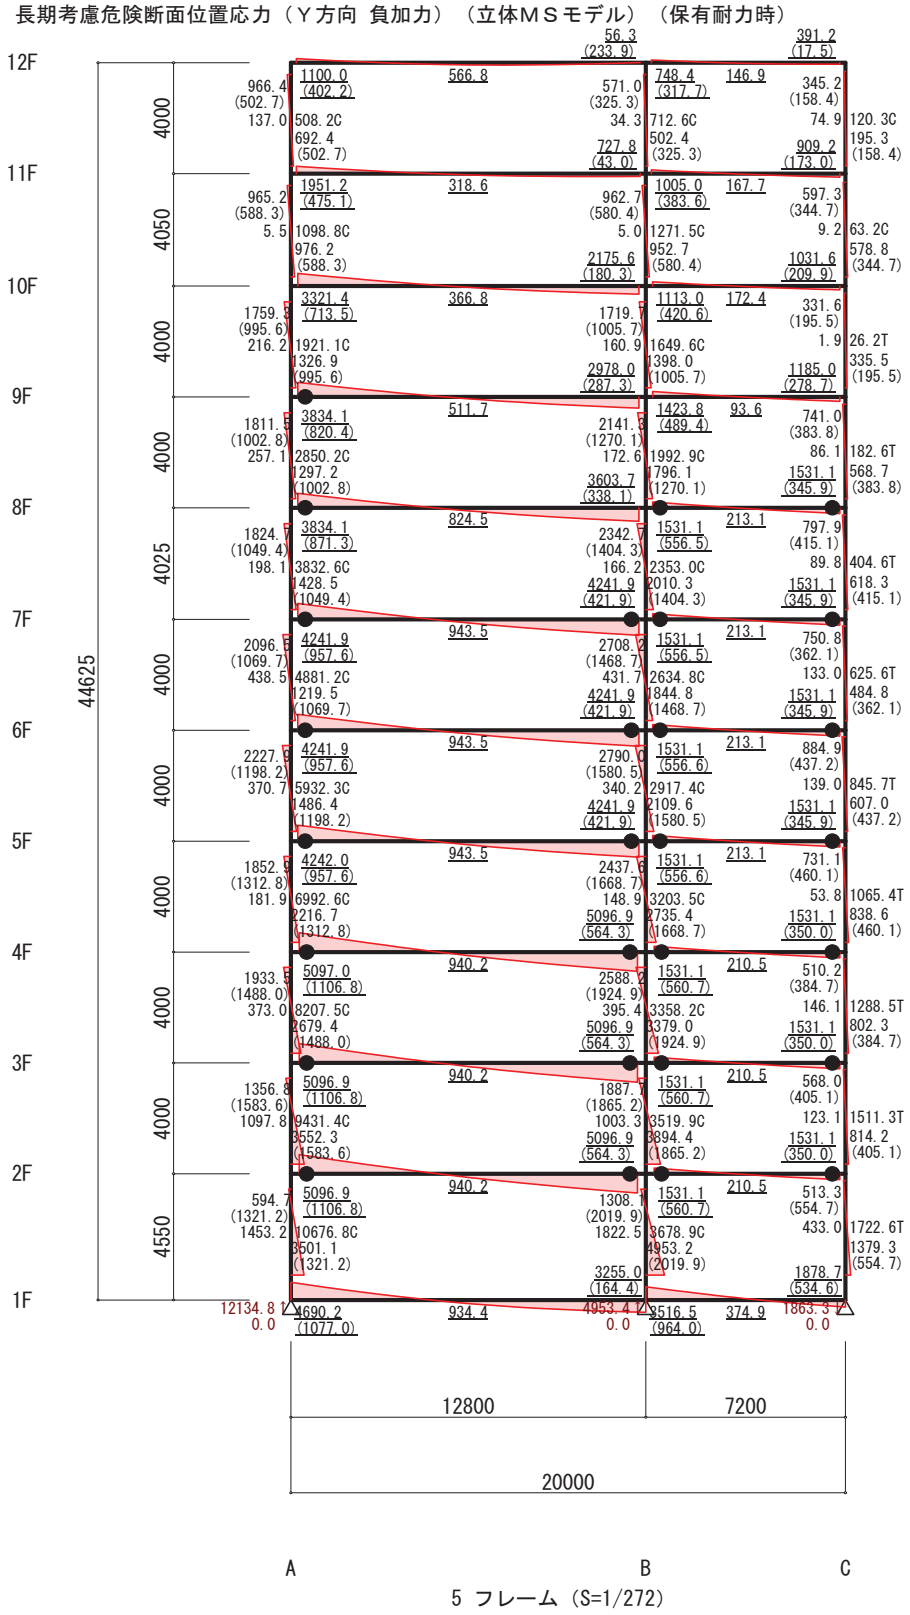

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

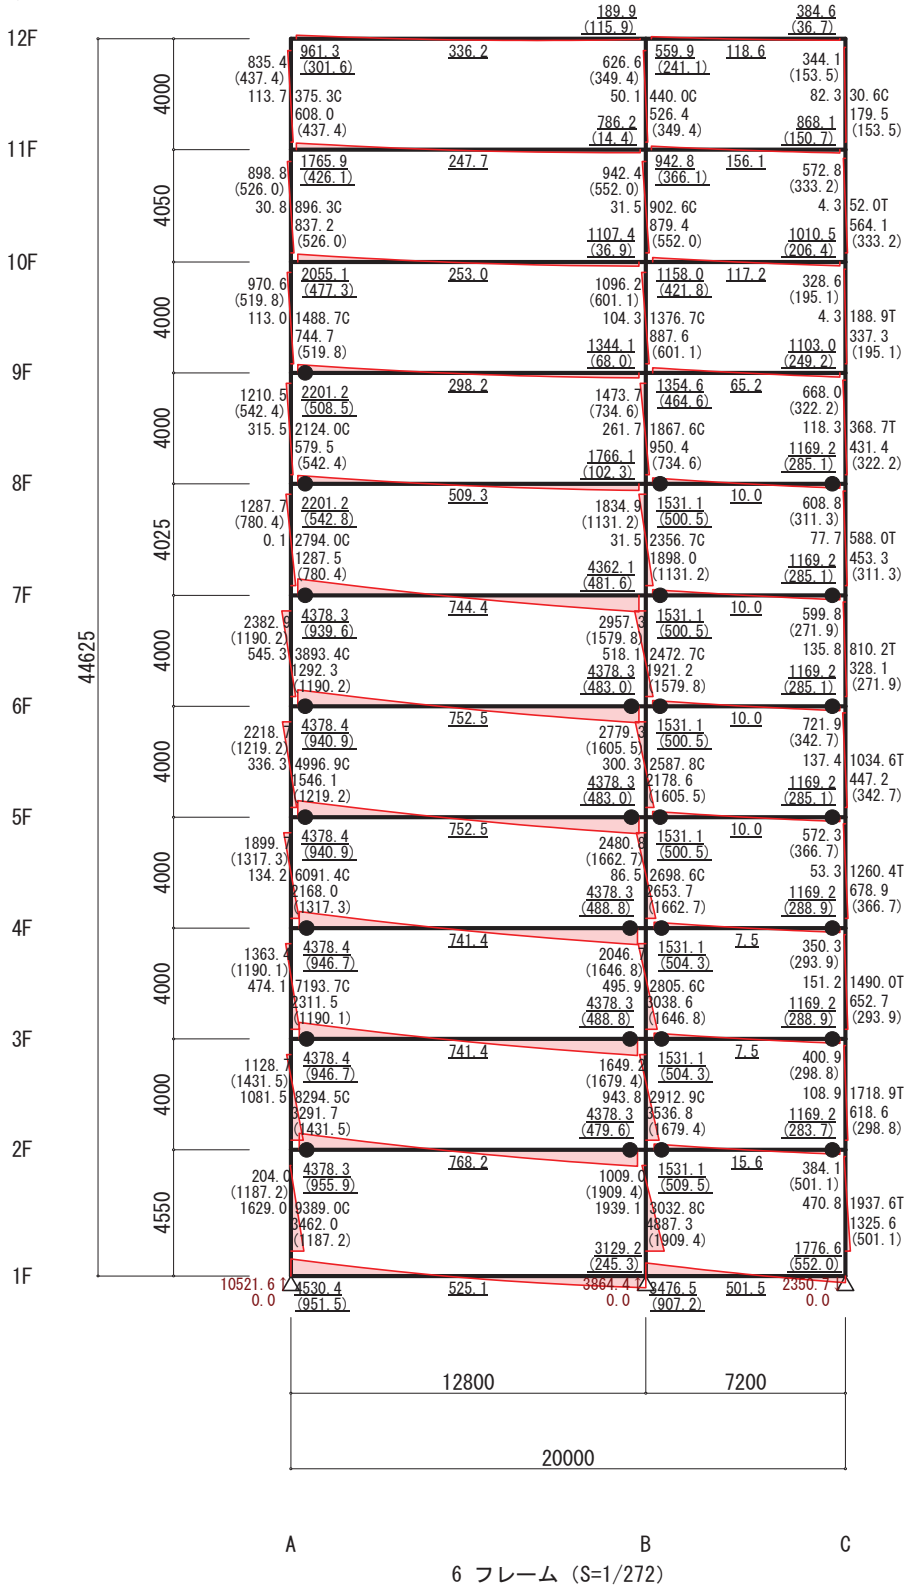

6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

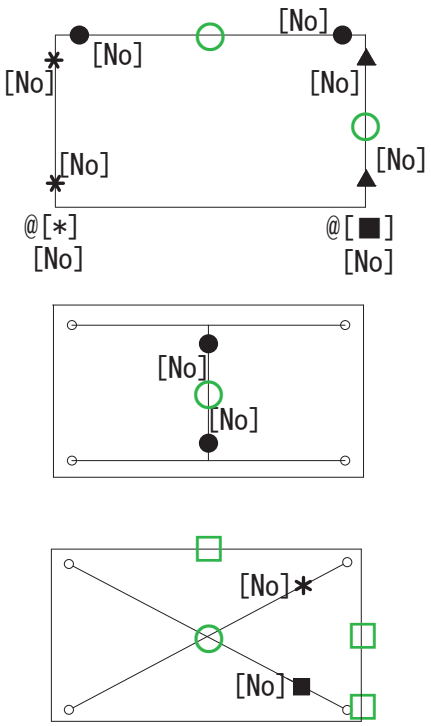

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊

○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

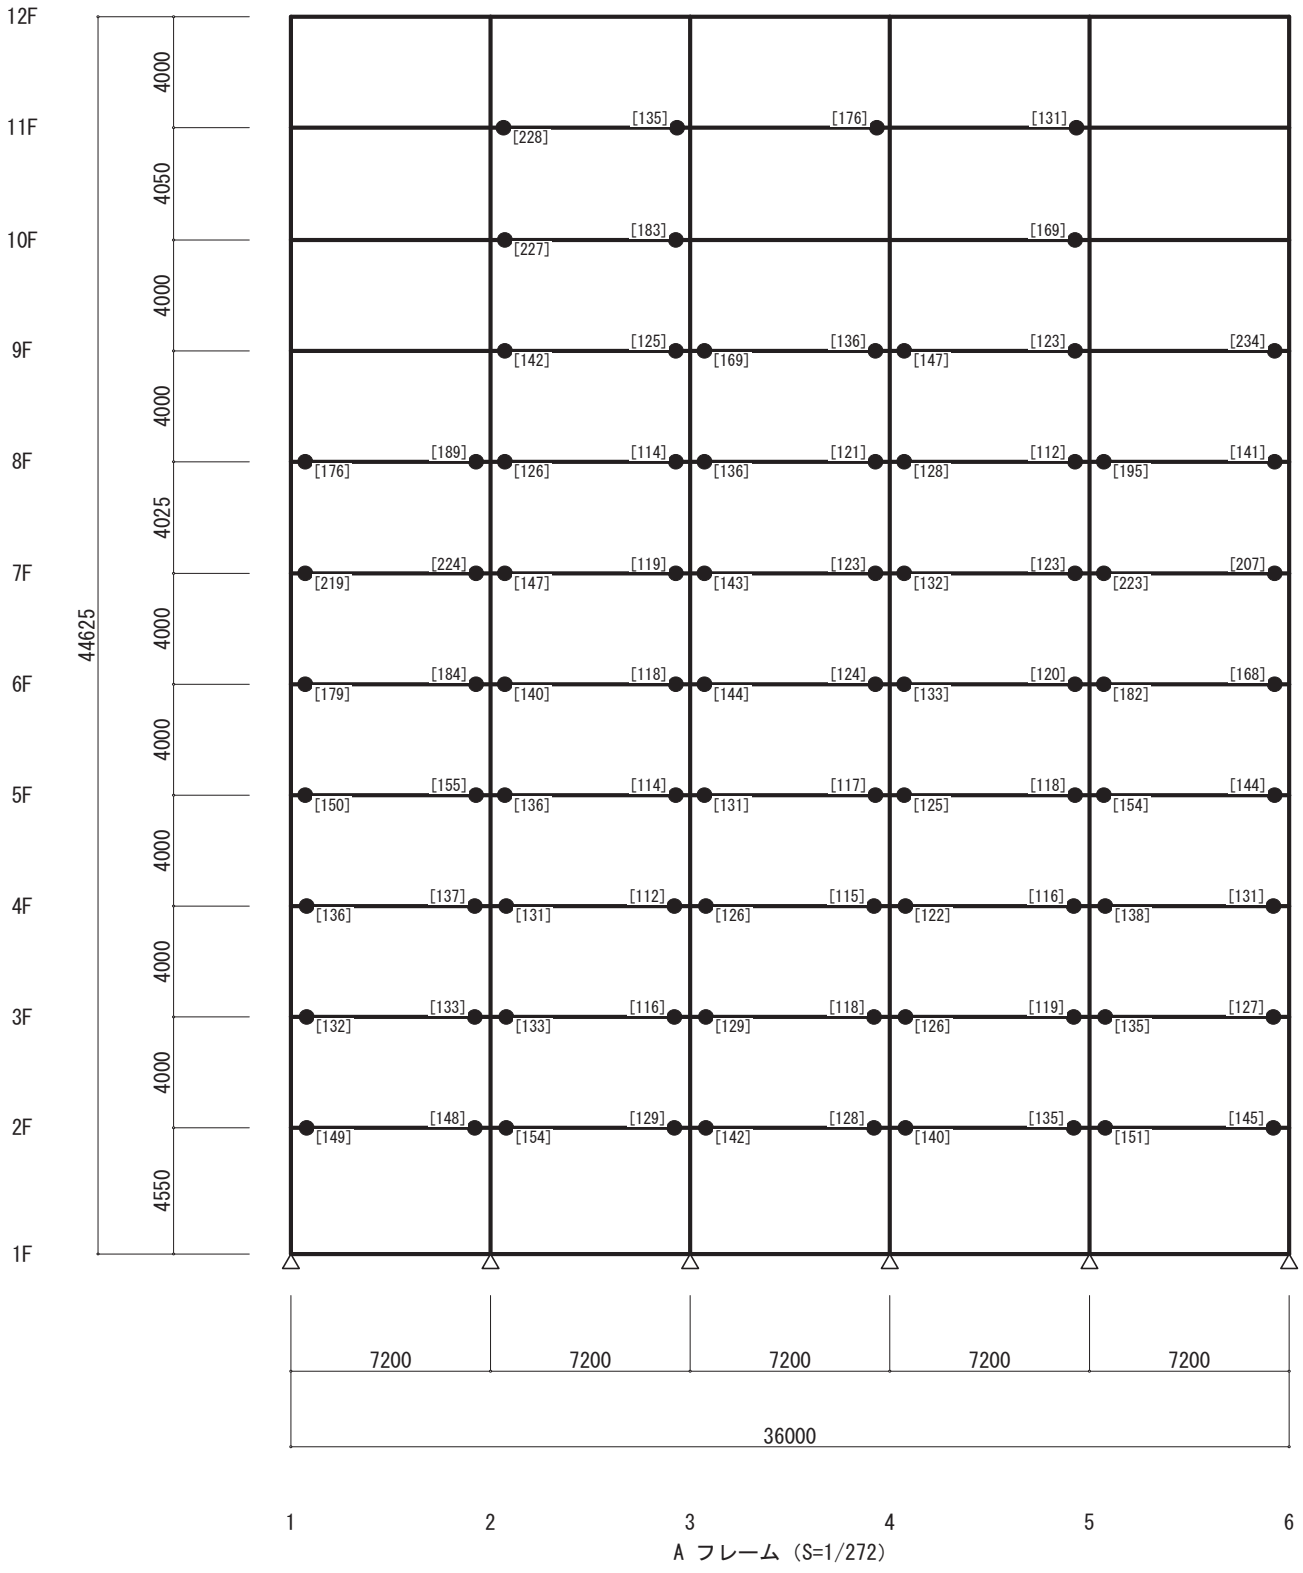

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

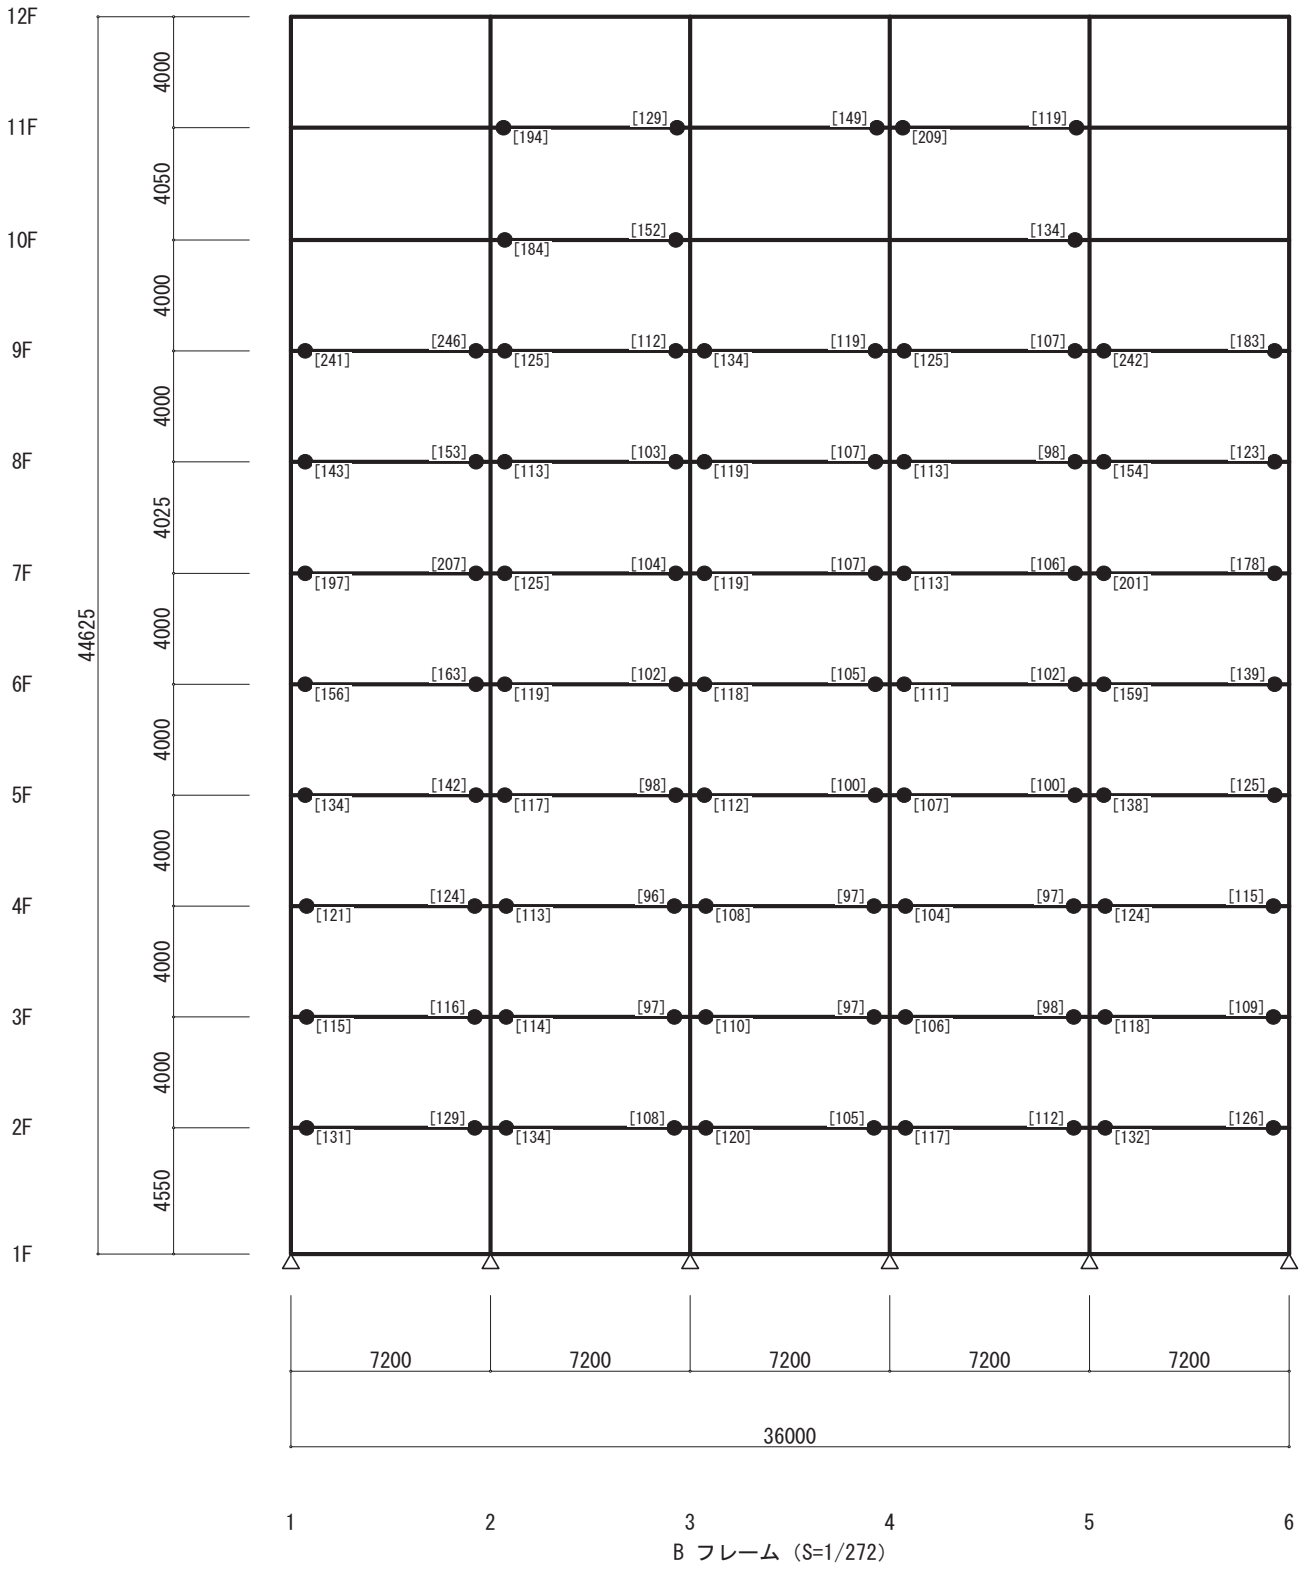

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

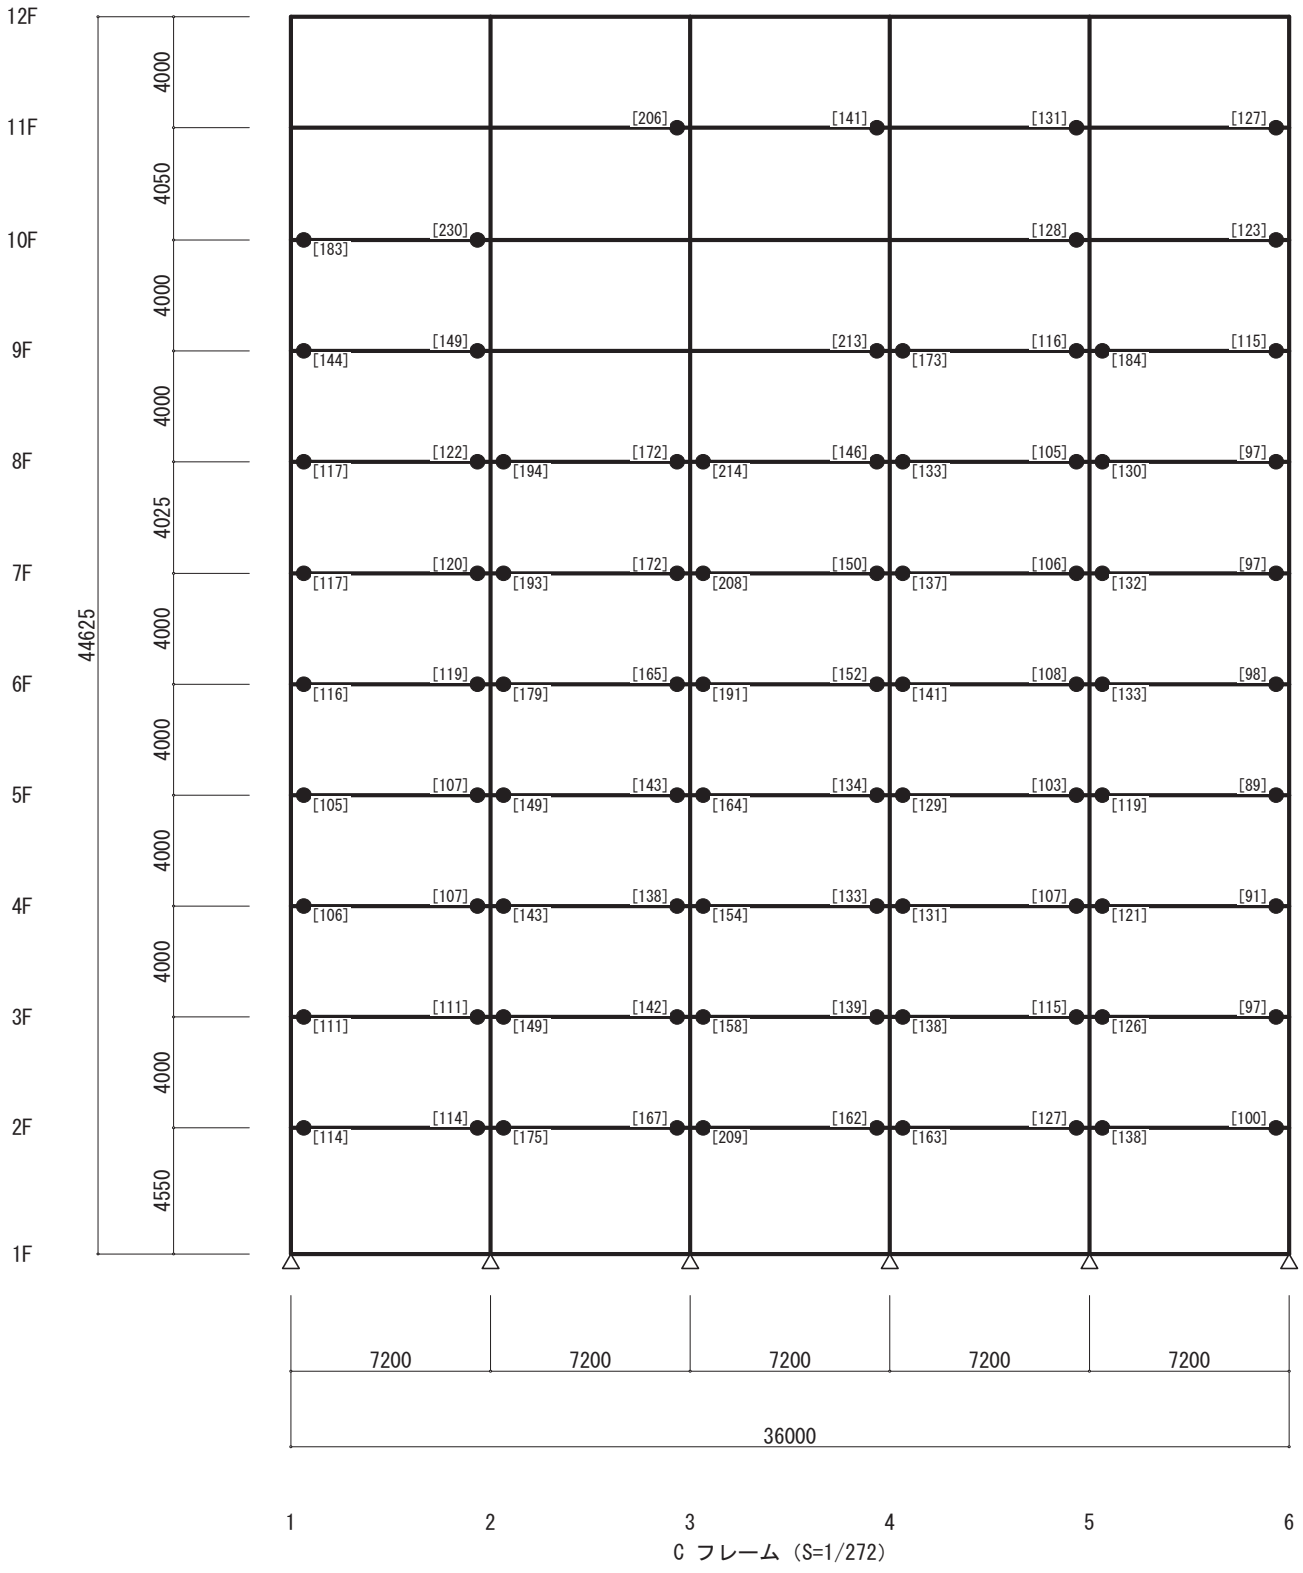

C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

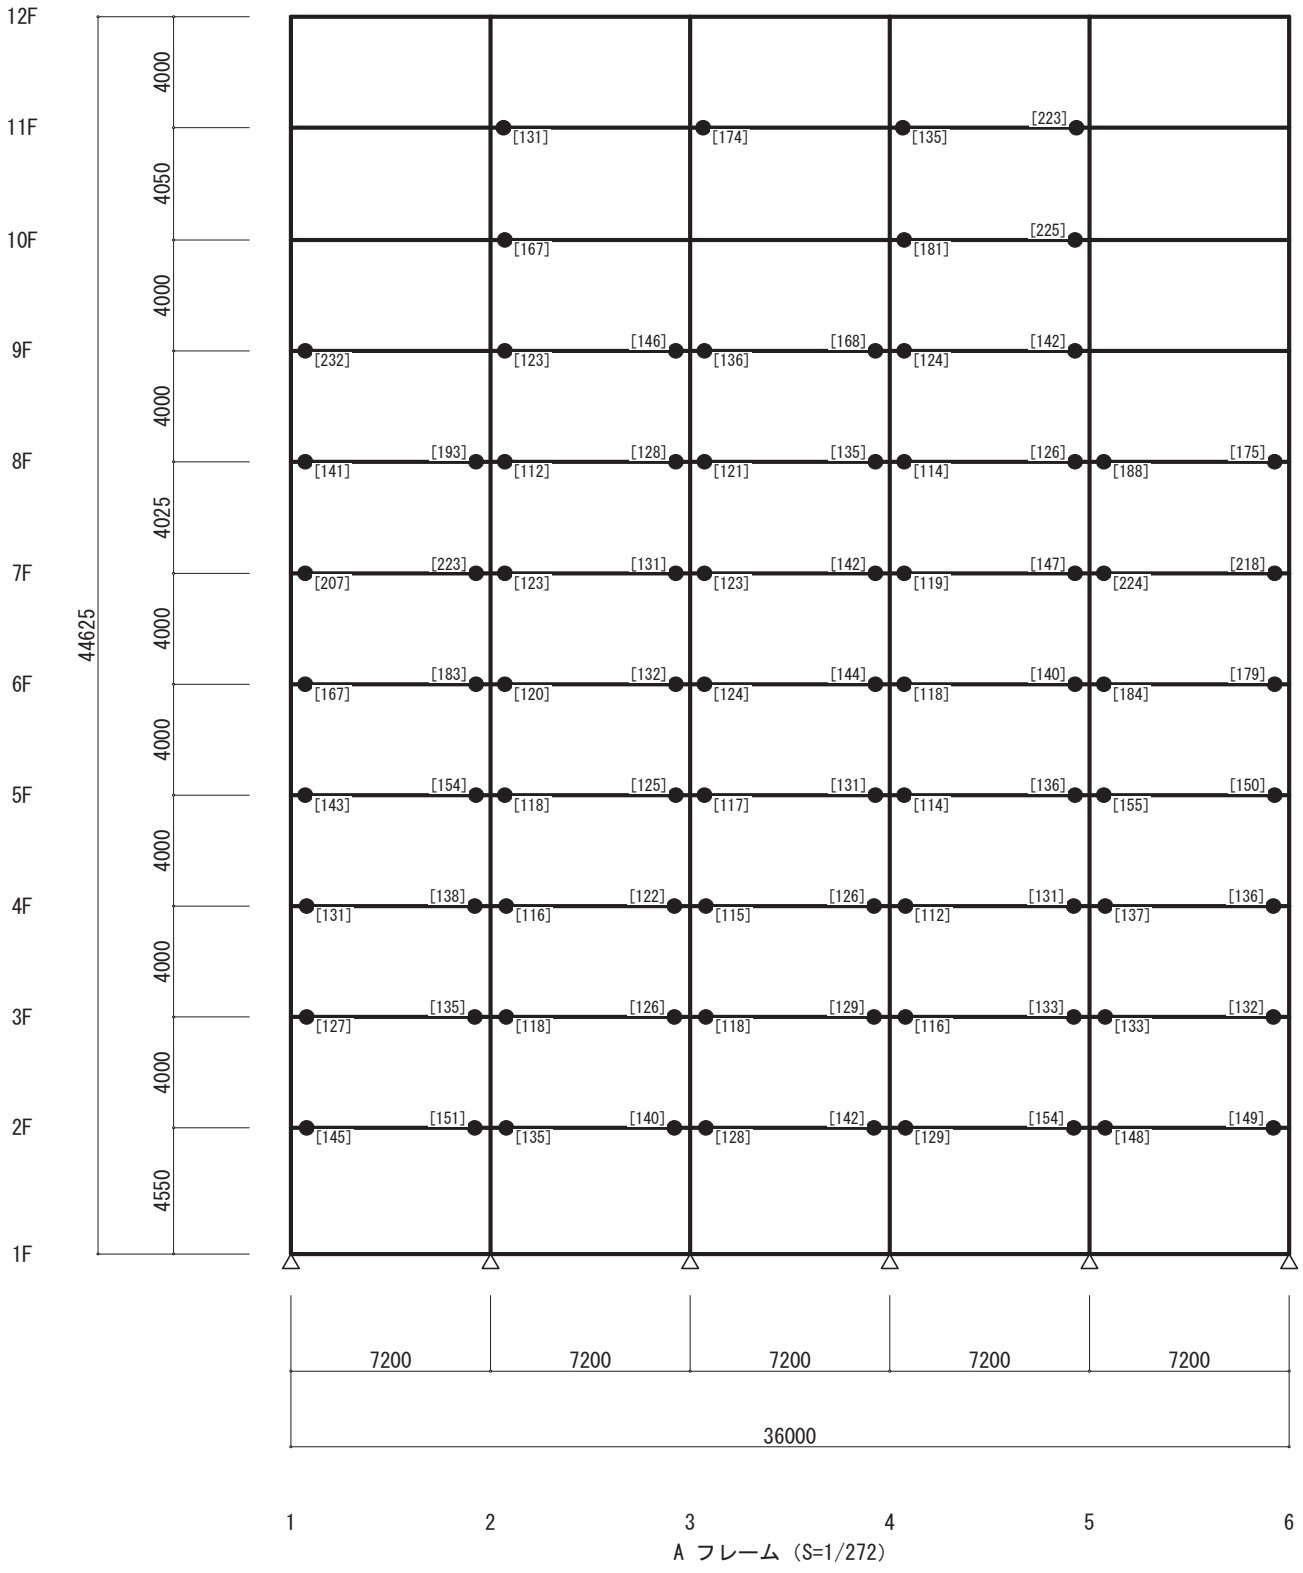

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

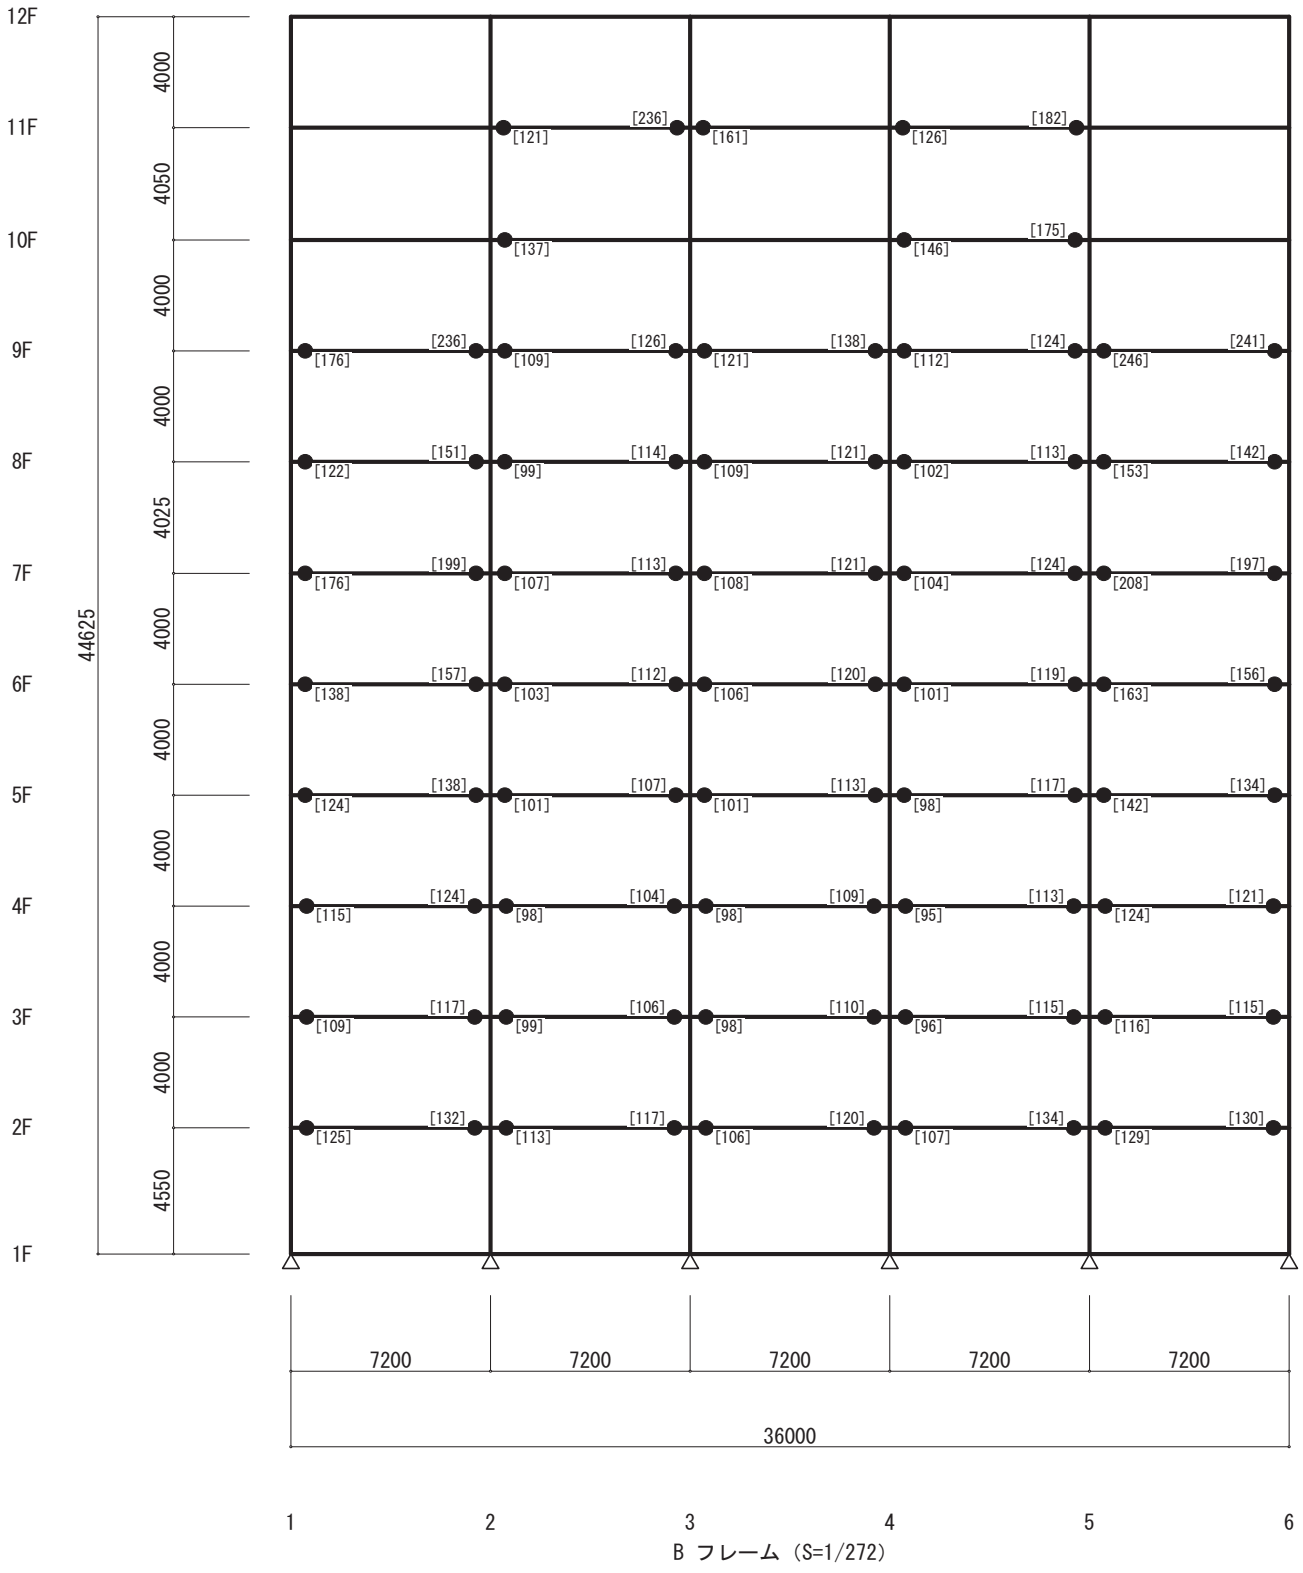

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

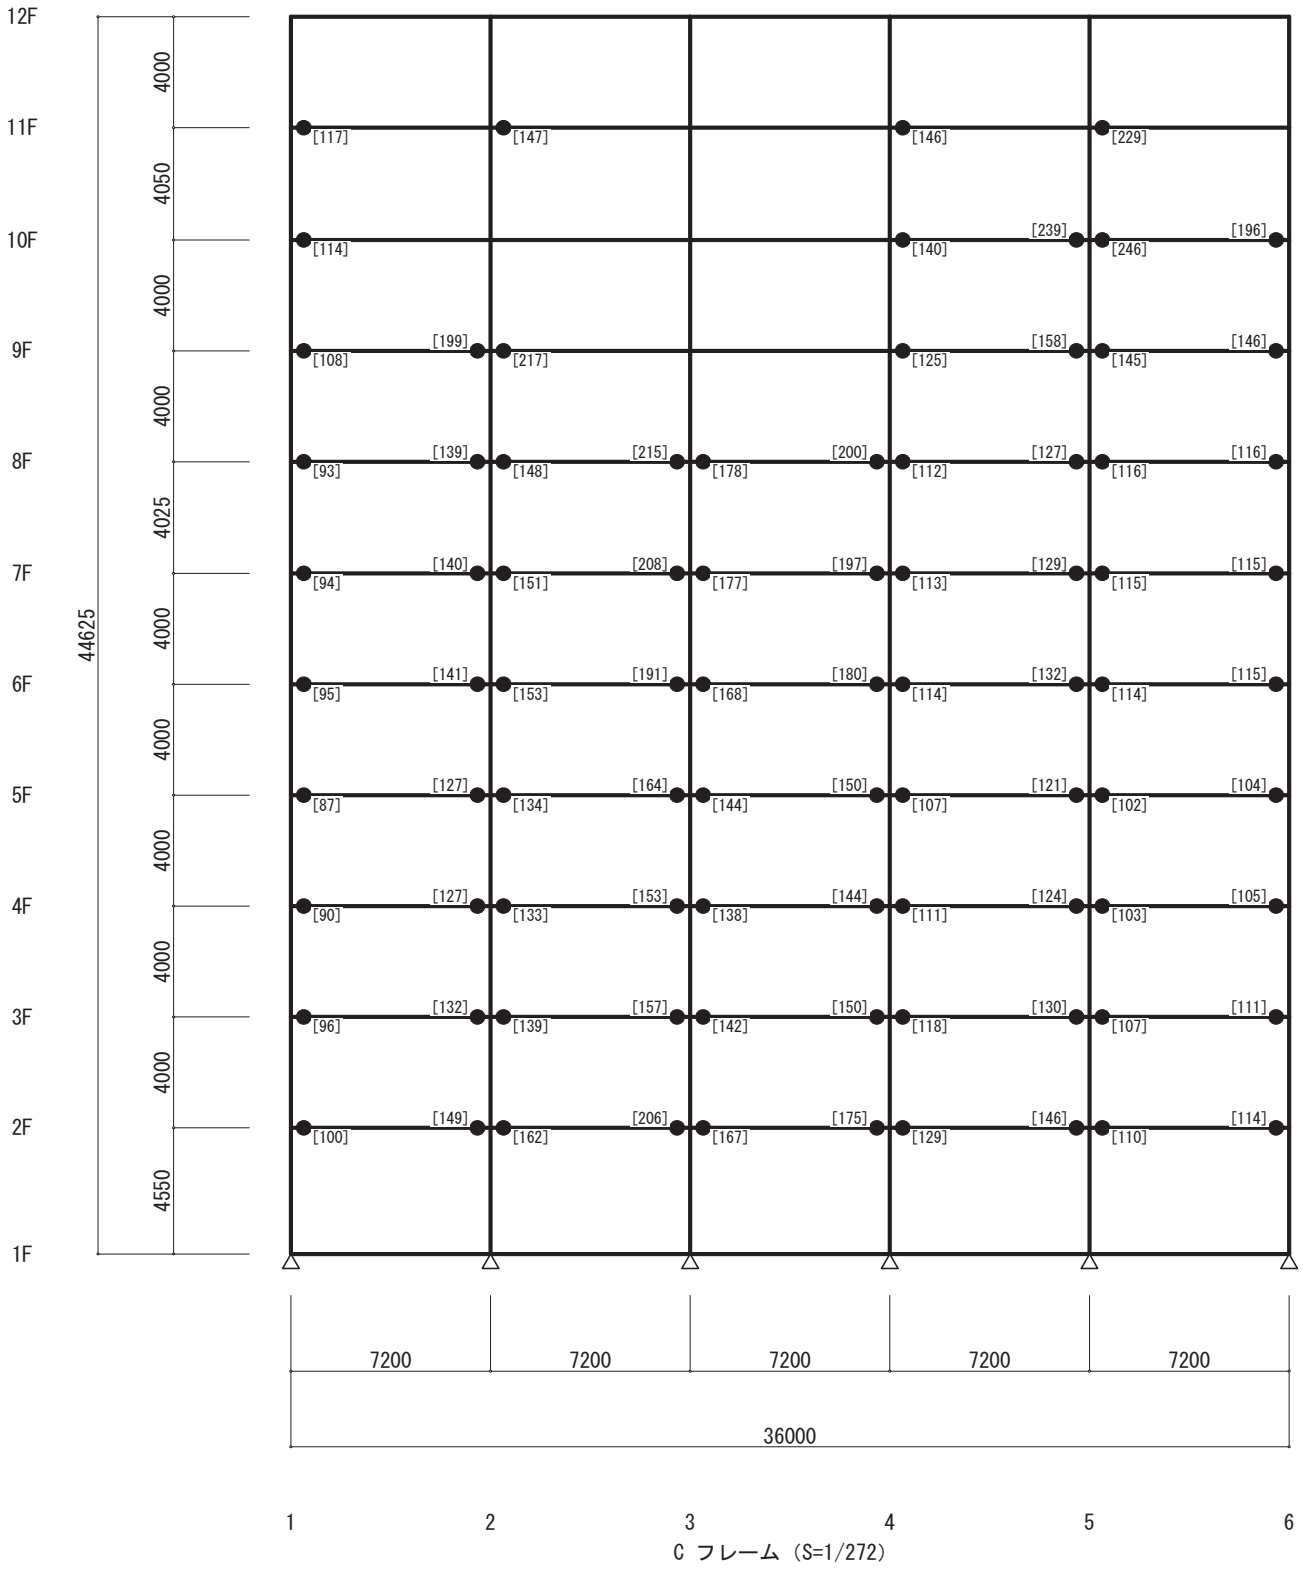

C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

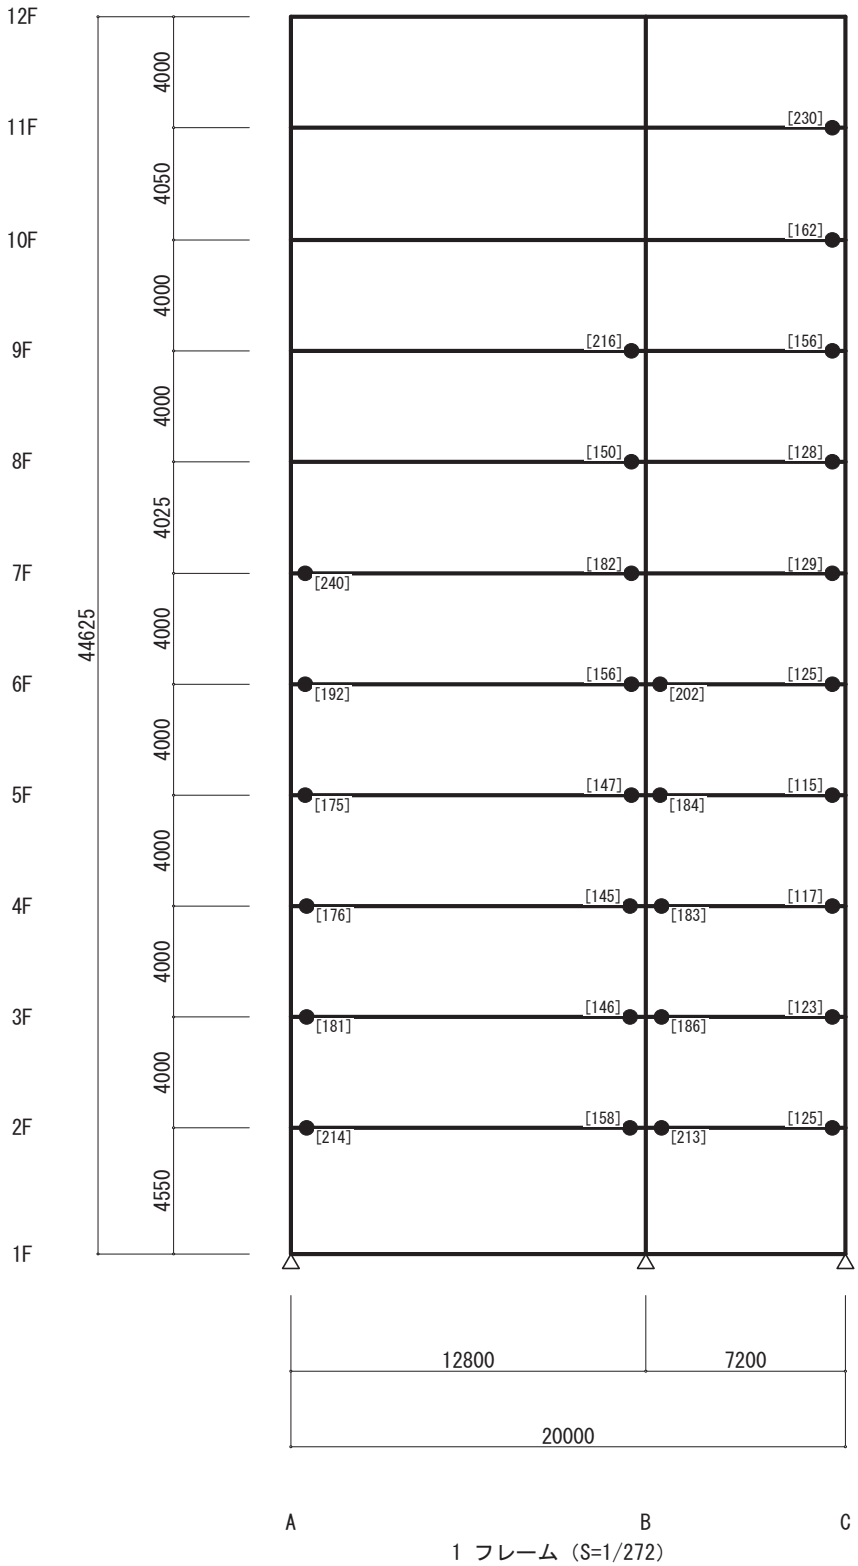

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

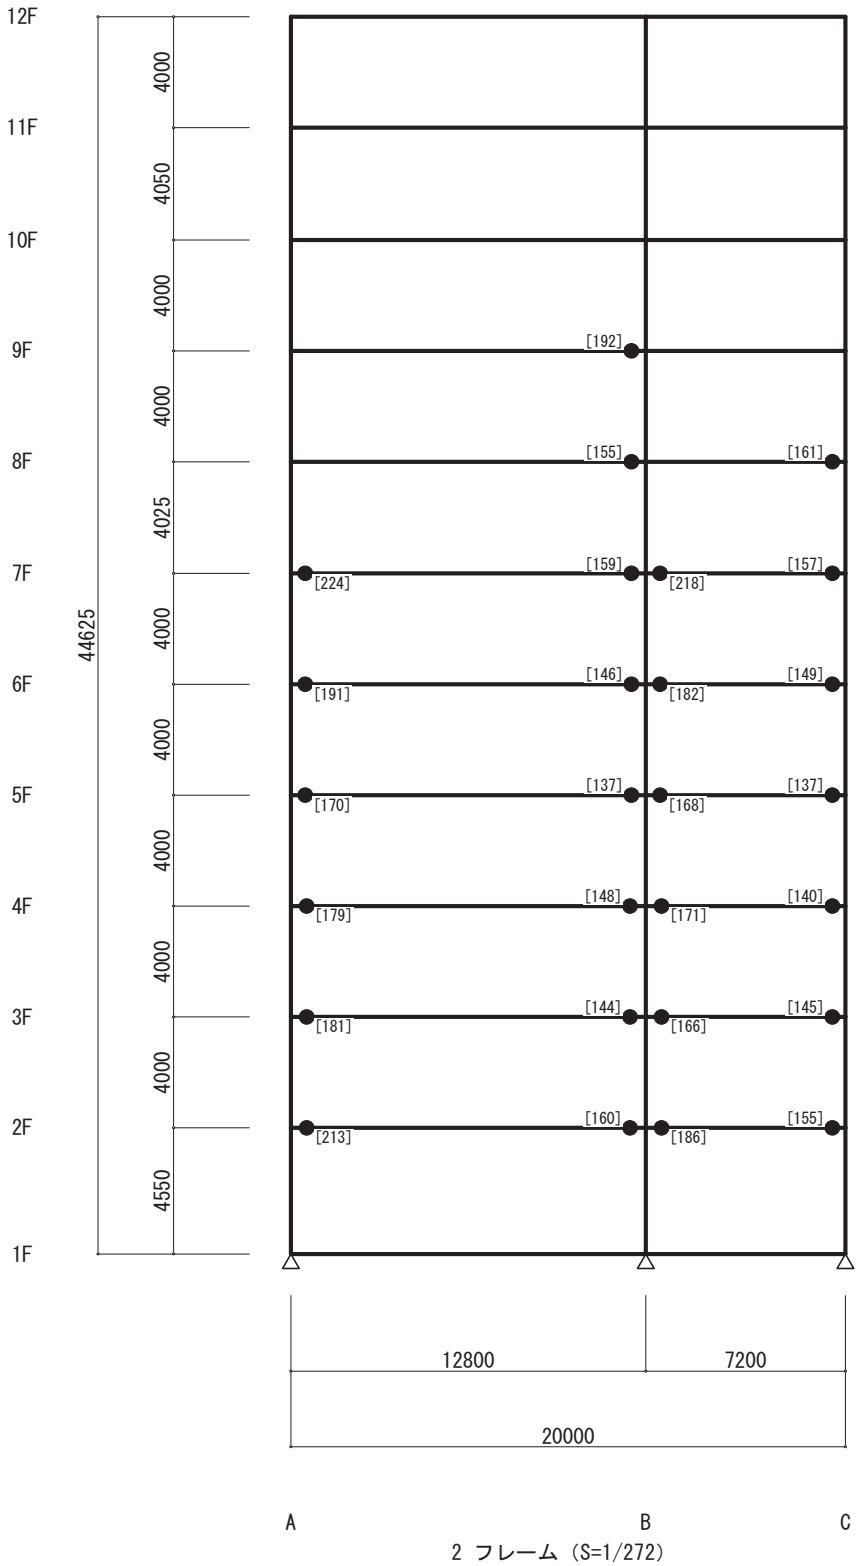

2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

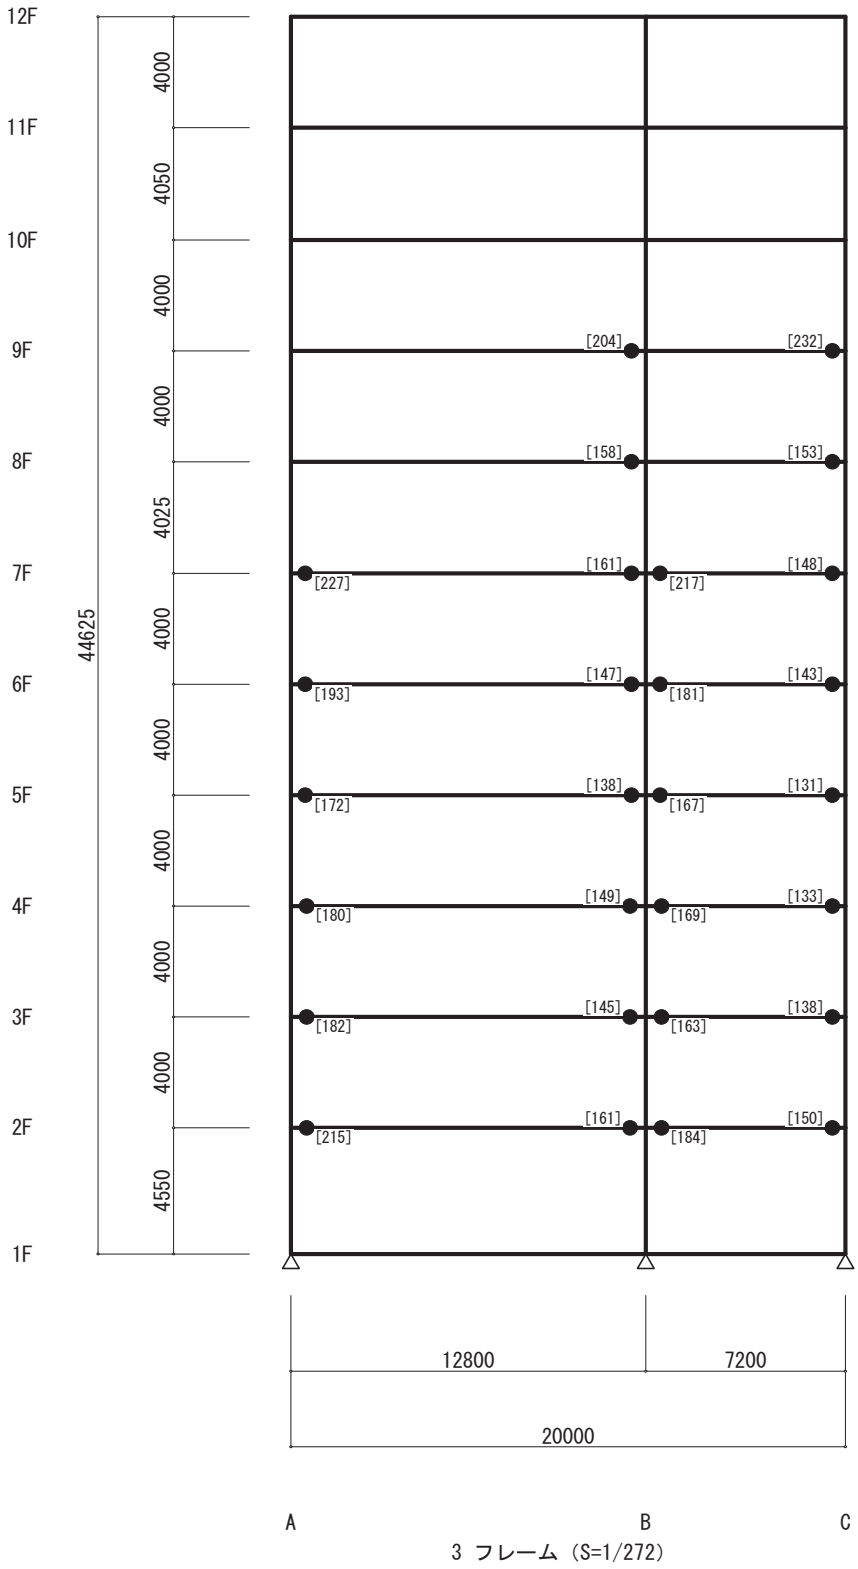

3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

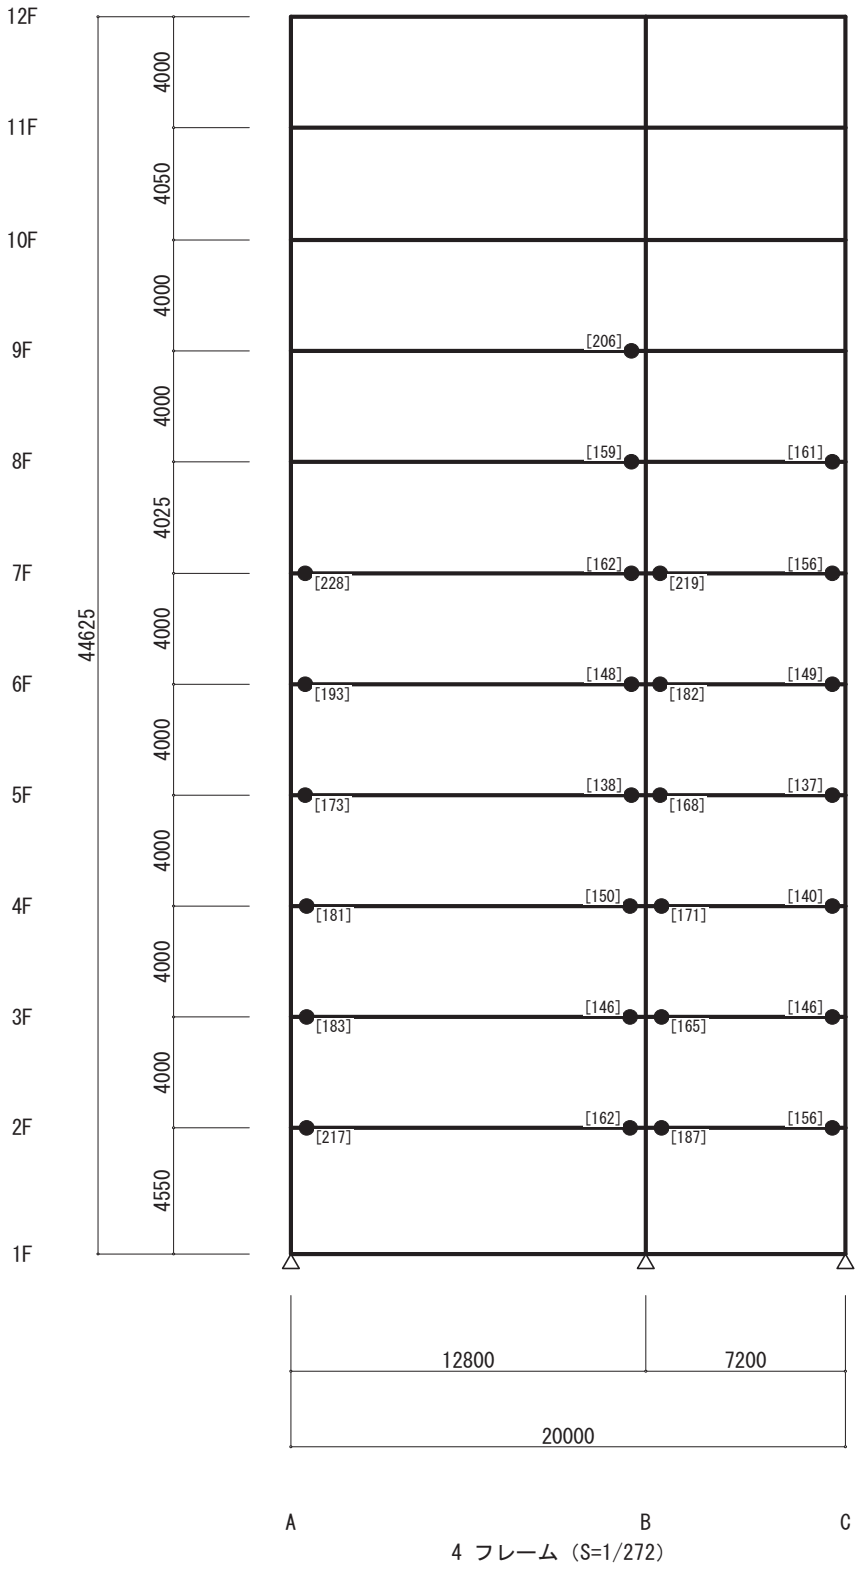

4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

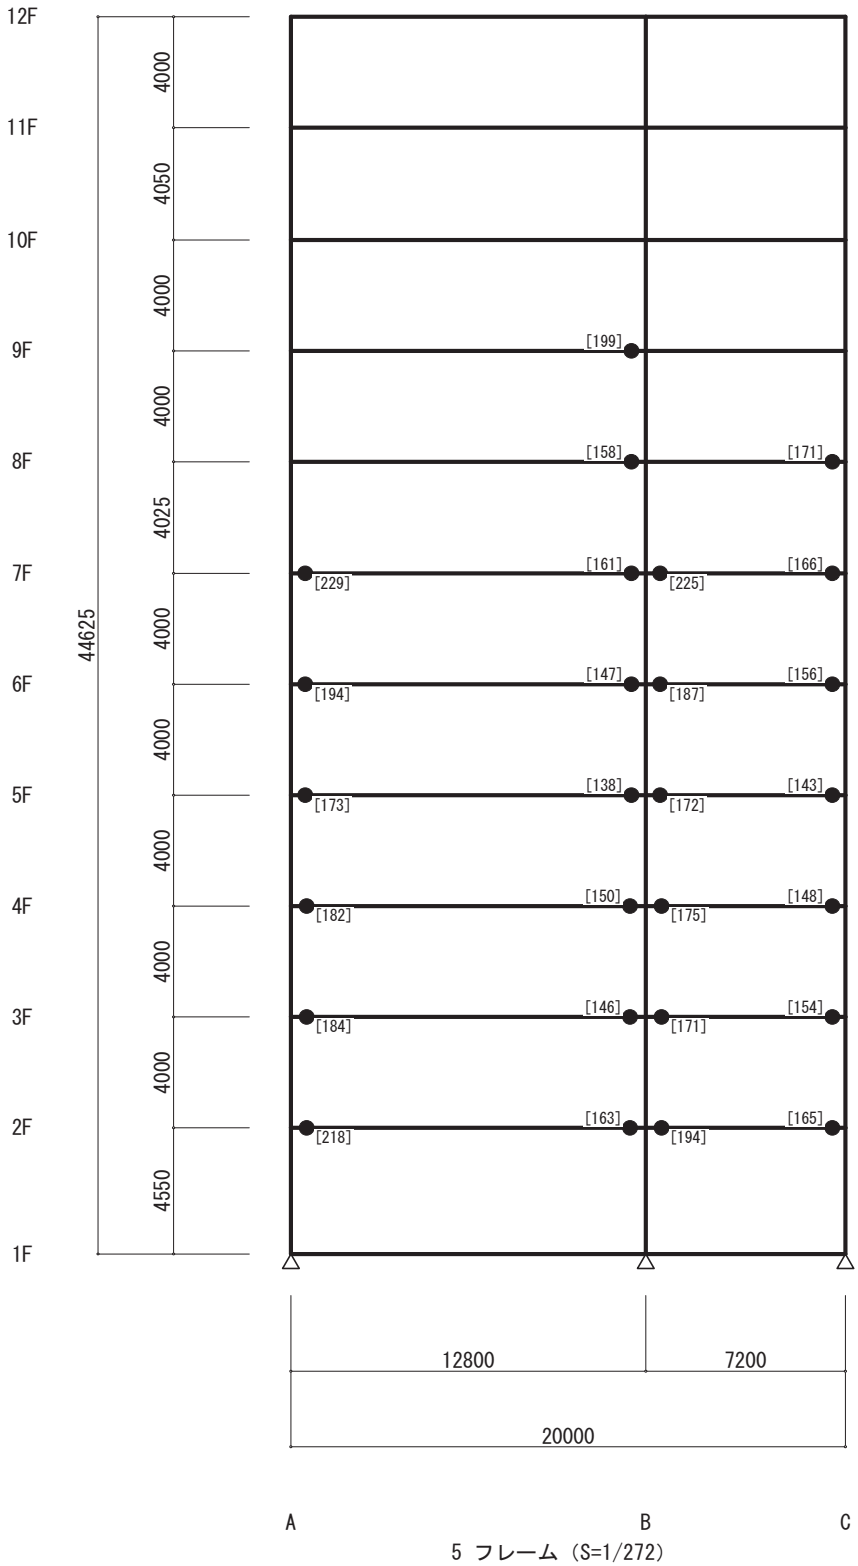

5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

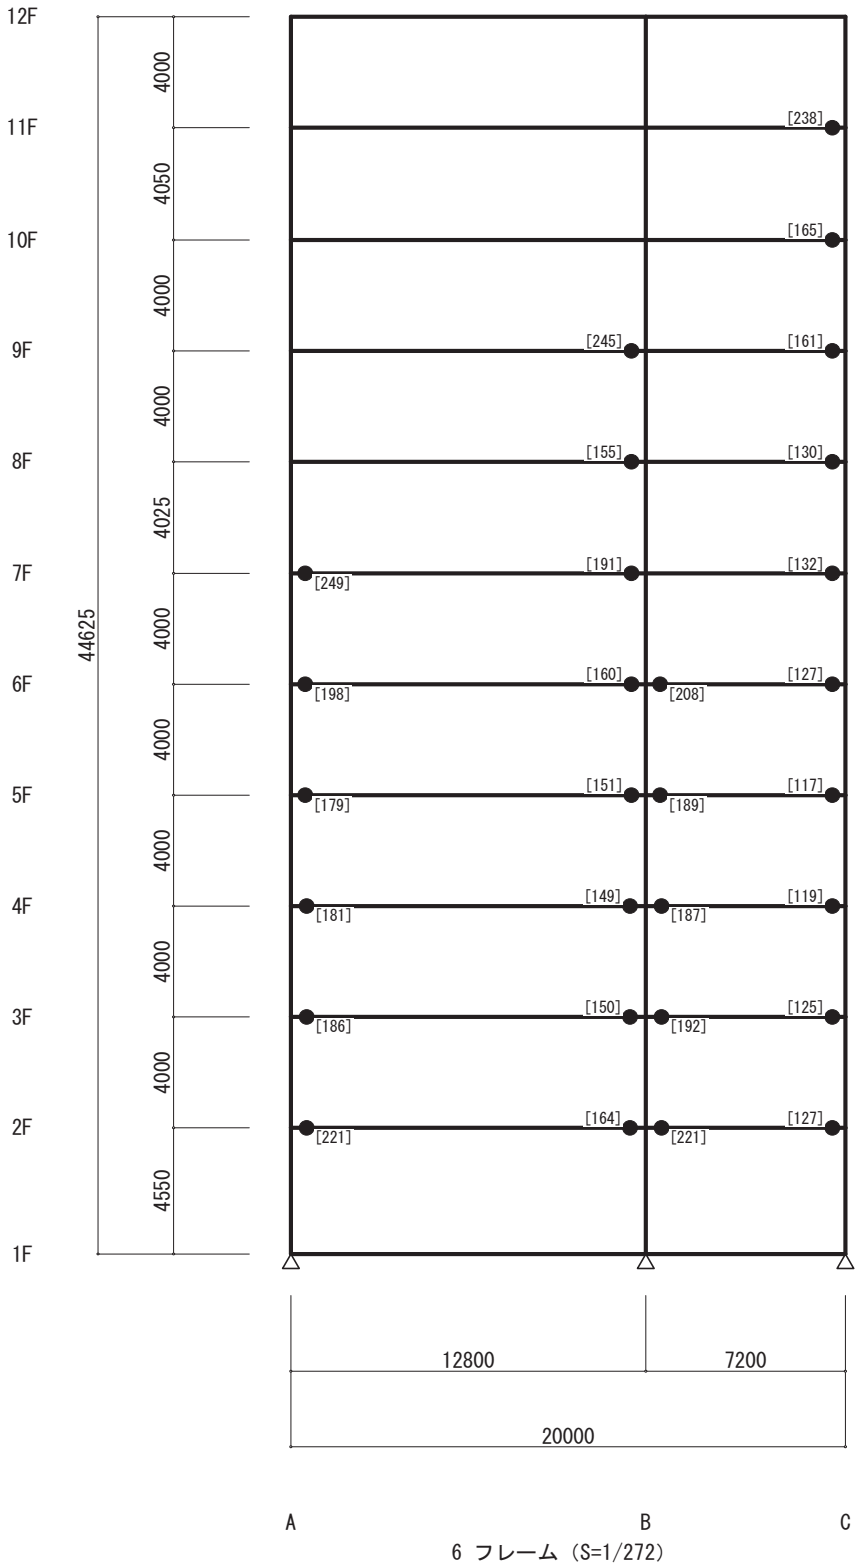

6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

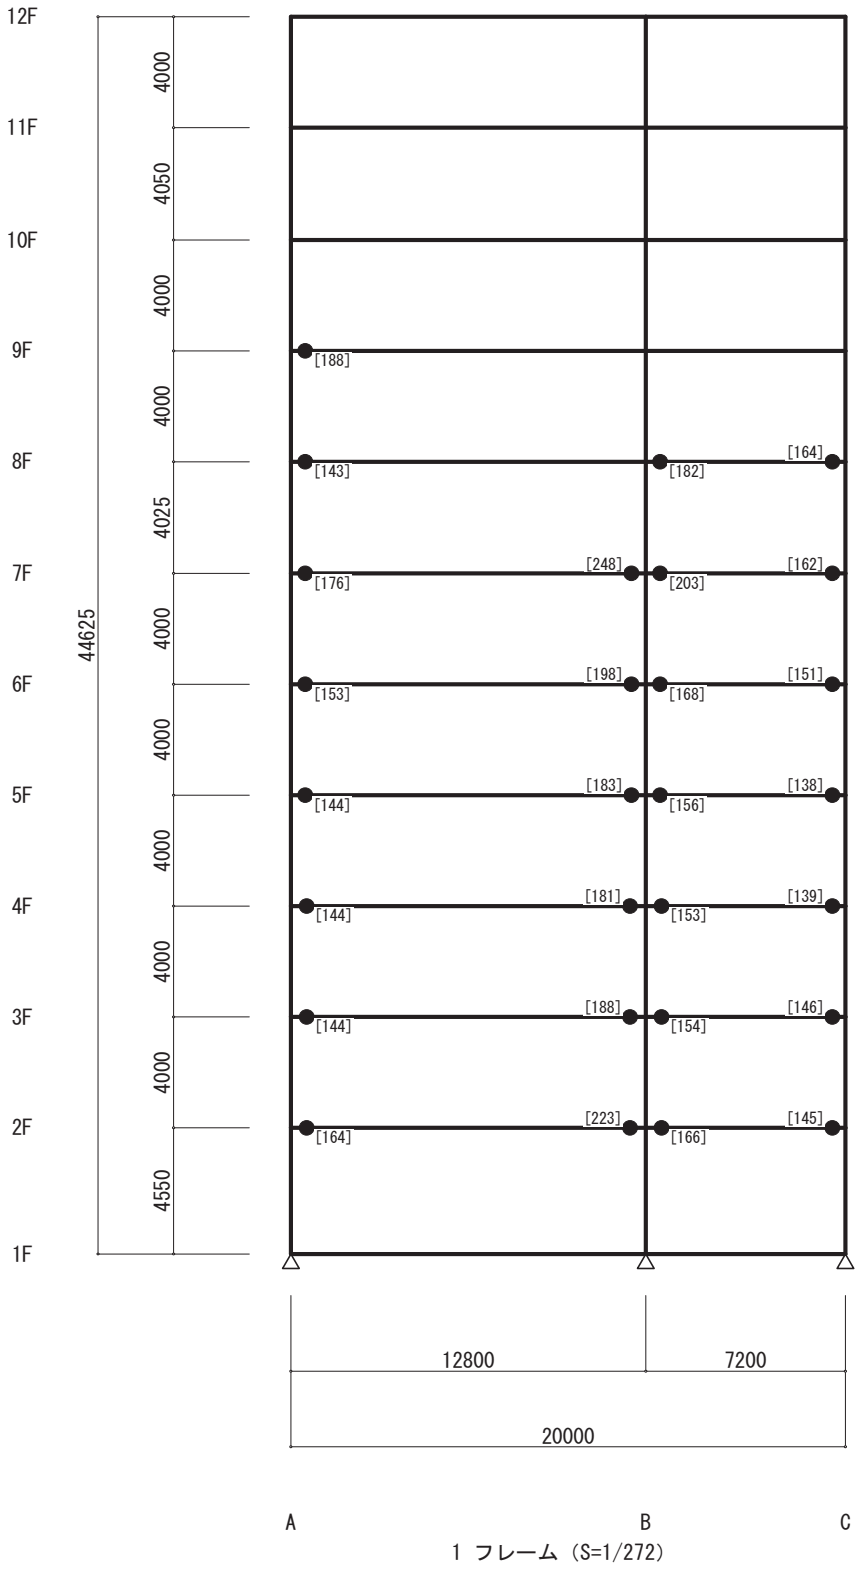

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

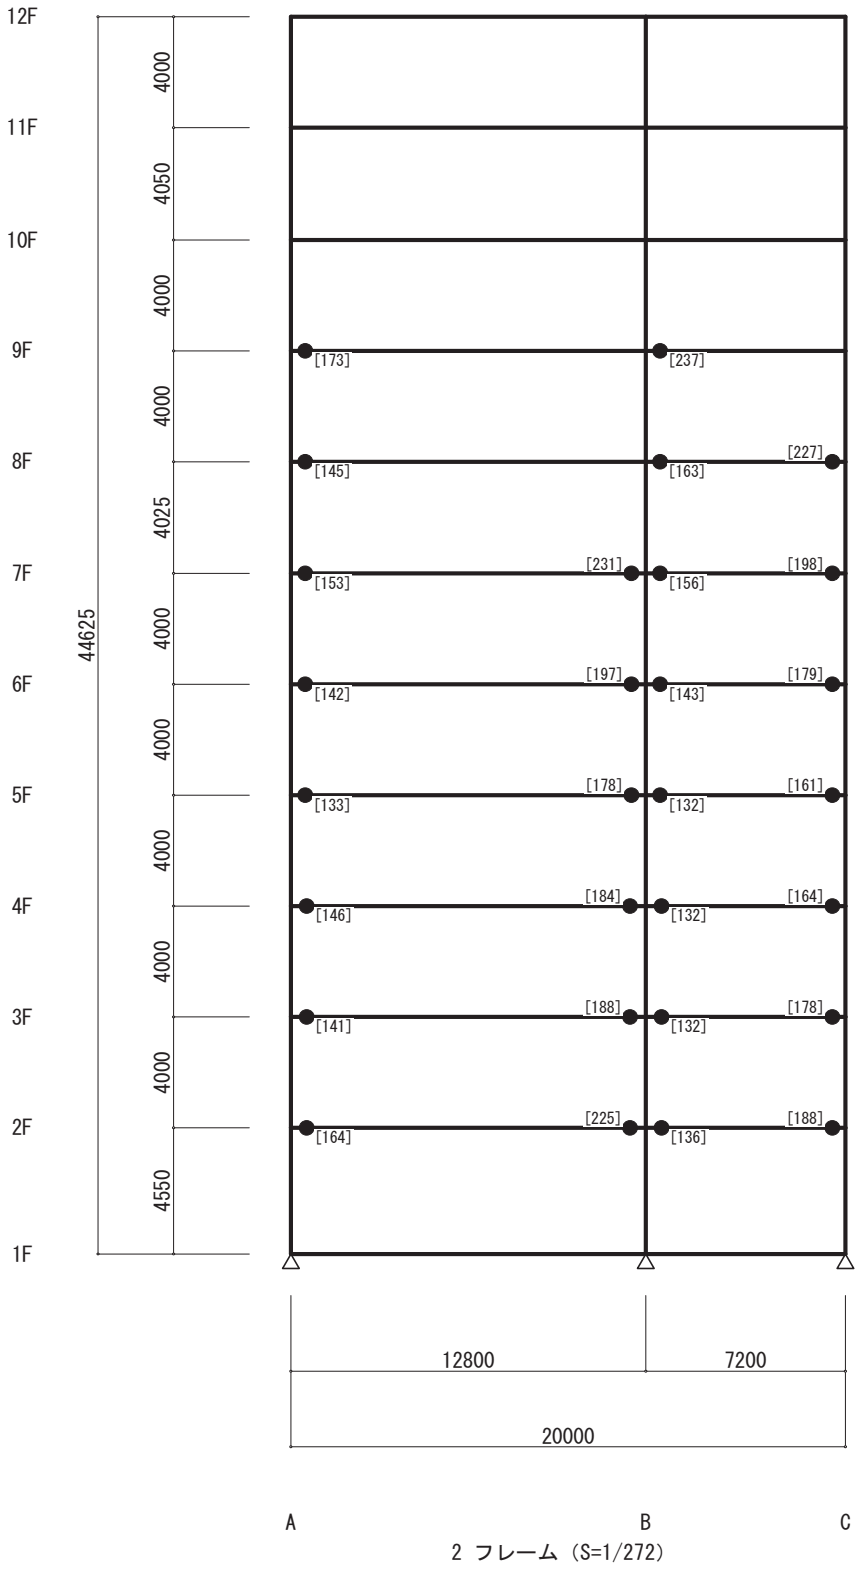

2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

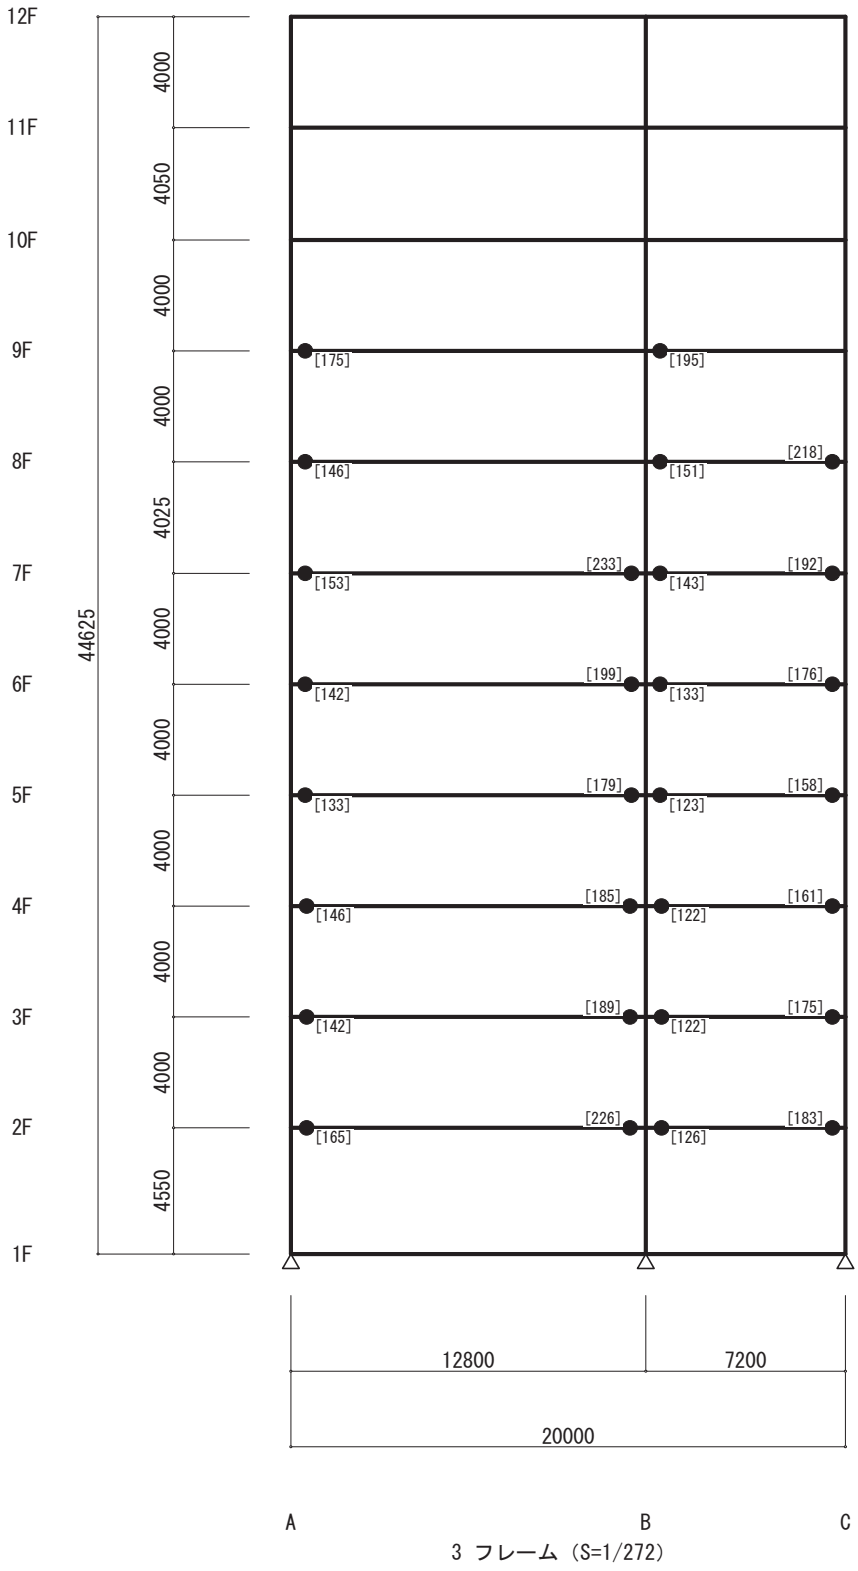

3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

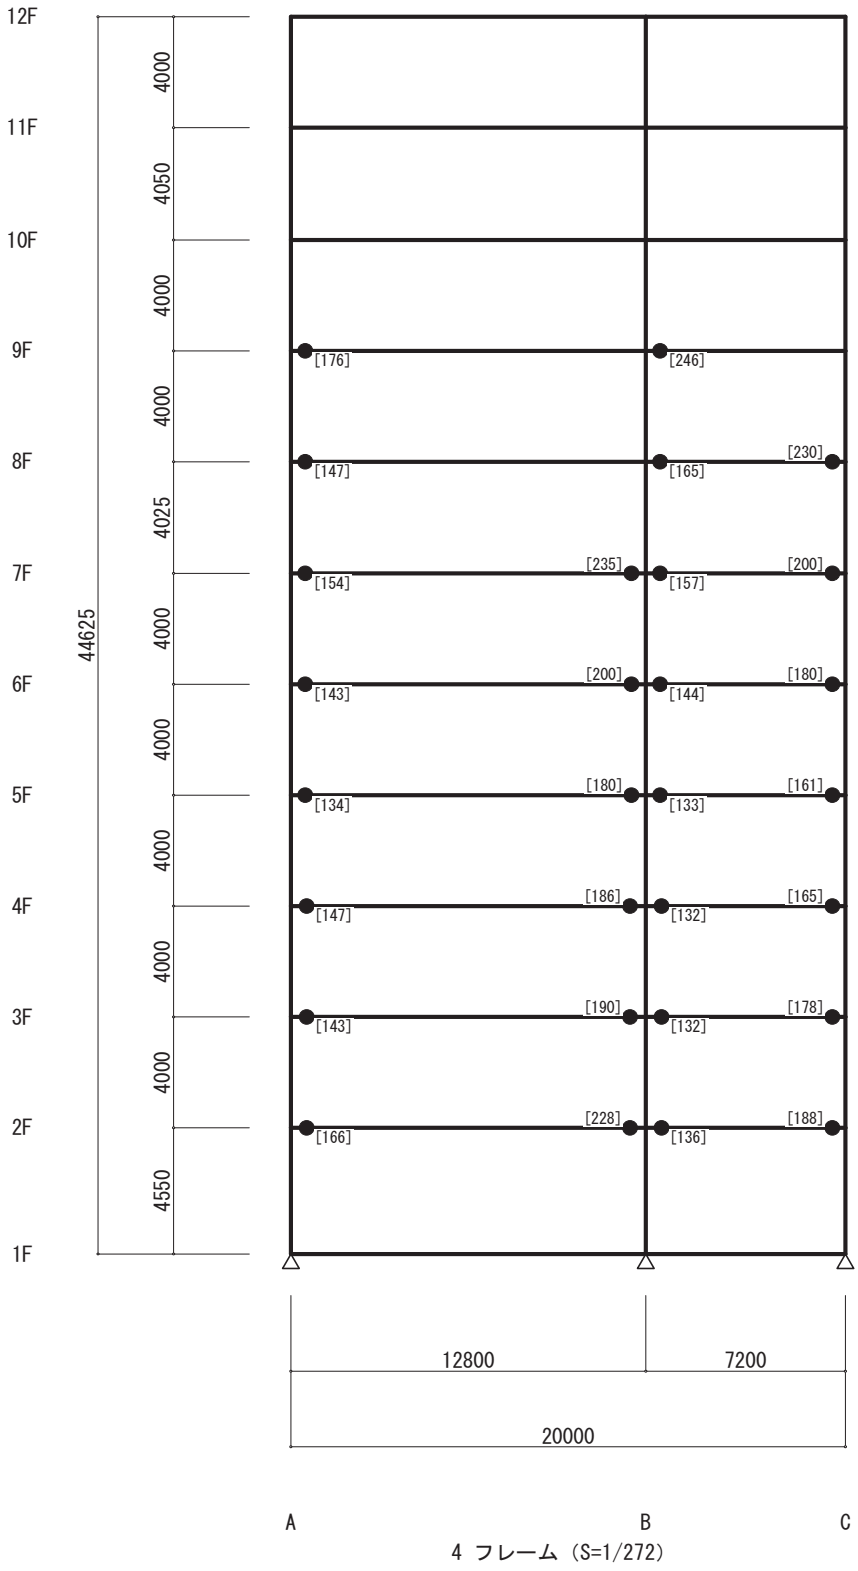

4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

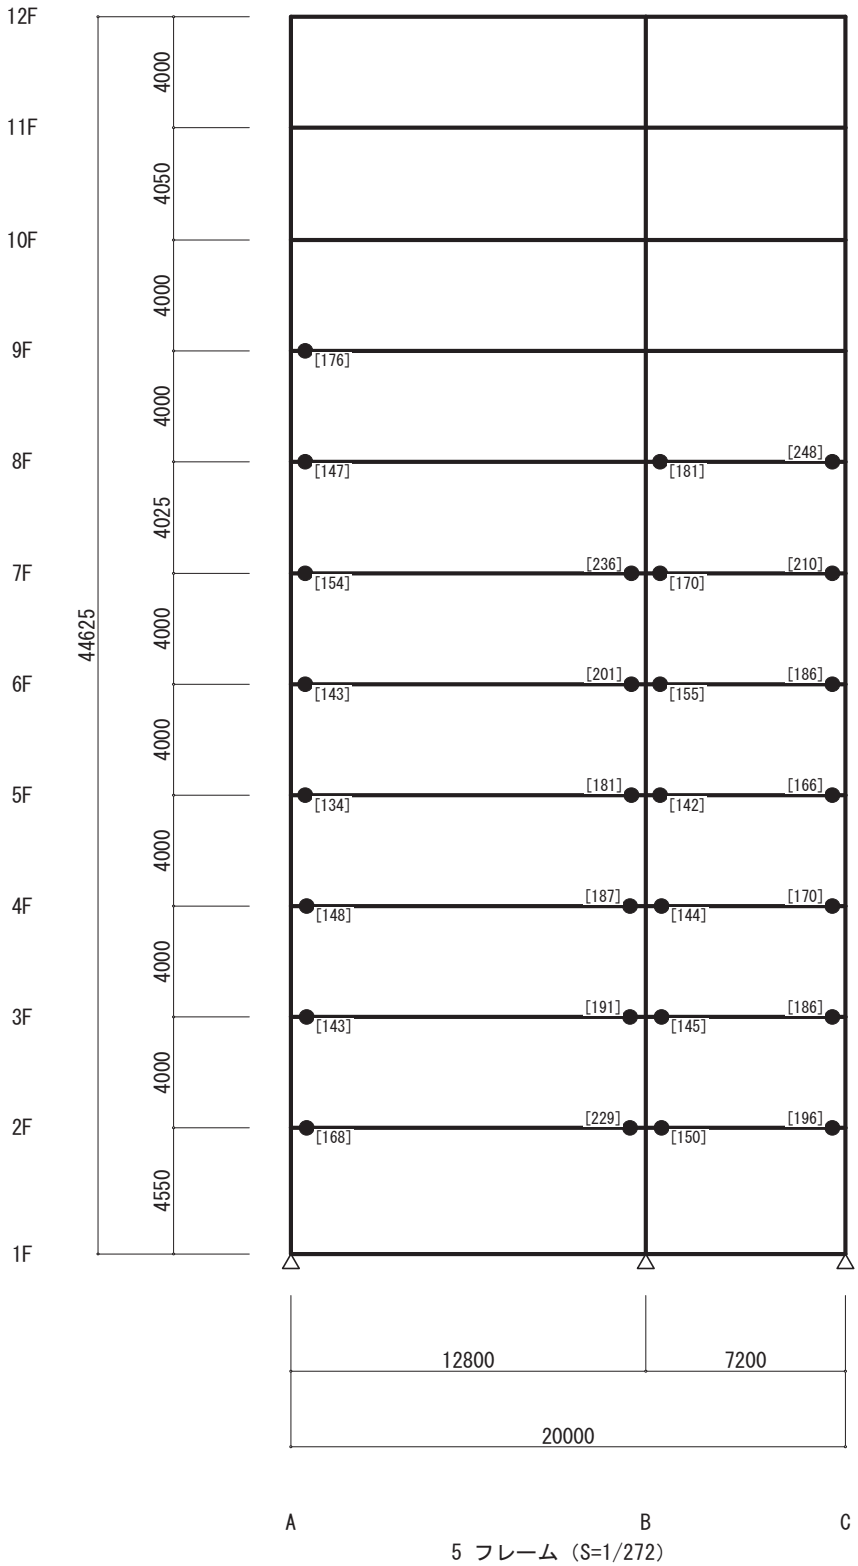

5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

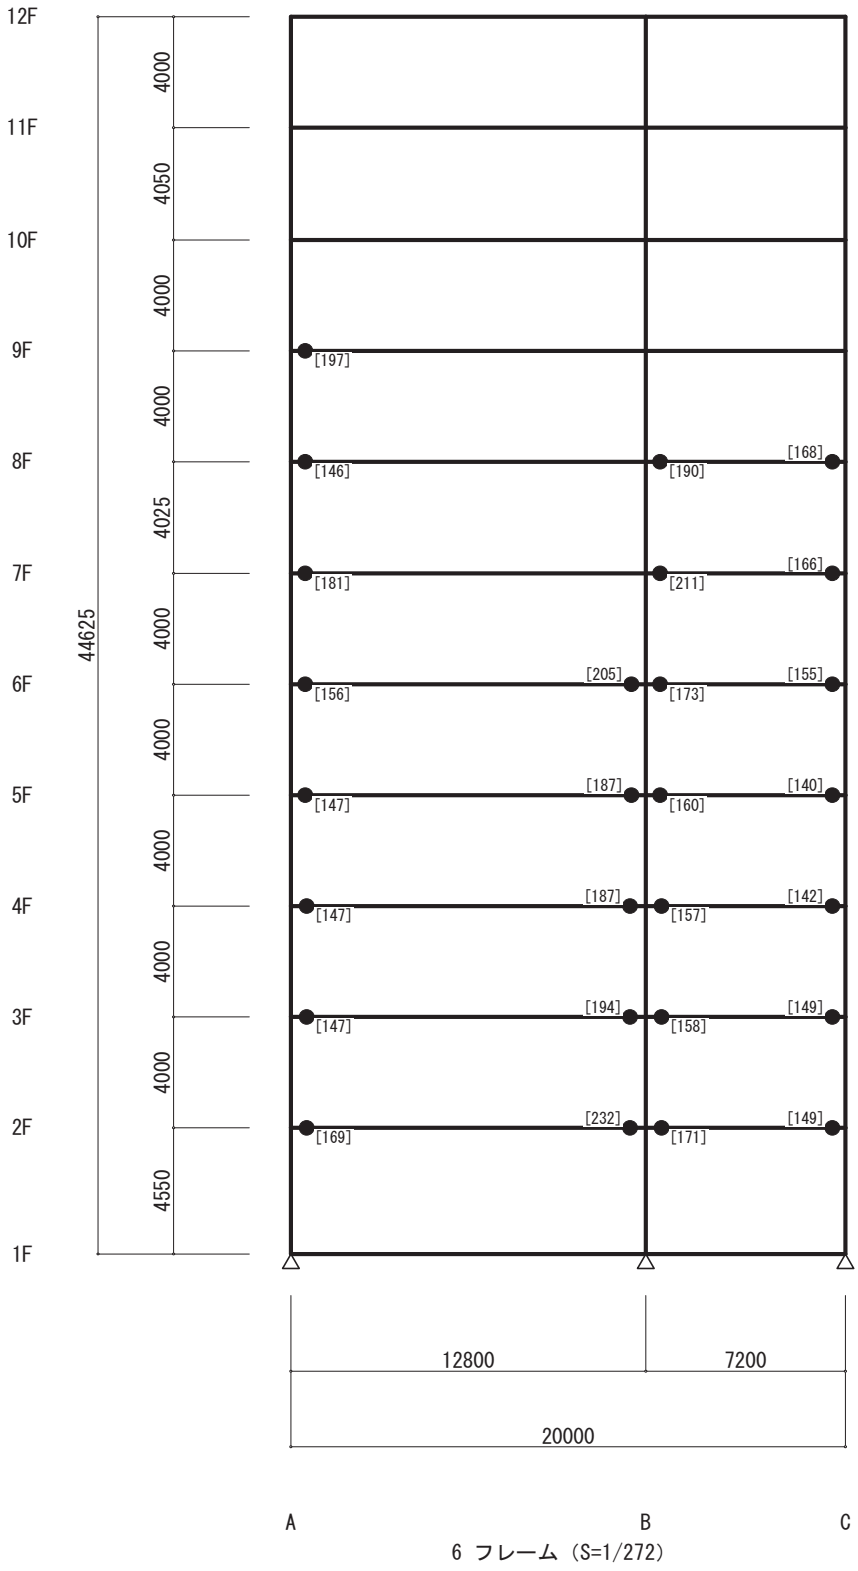

6 フレーム（S=1/272）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

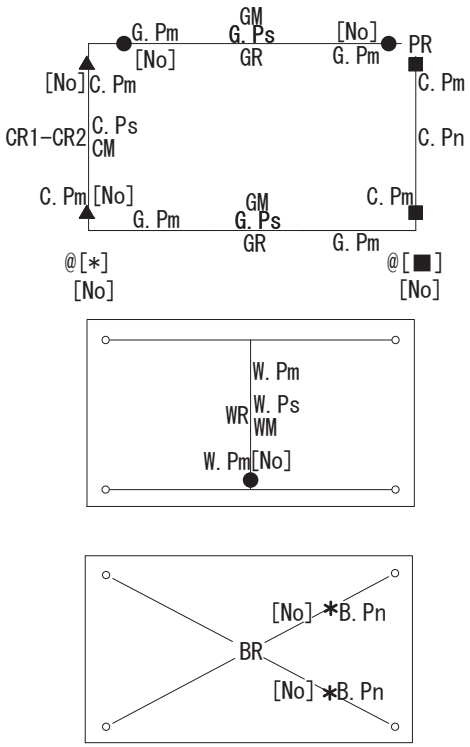

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

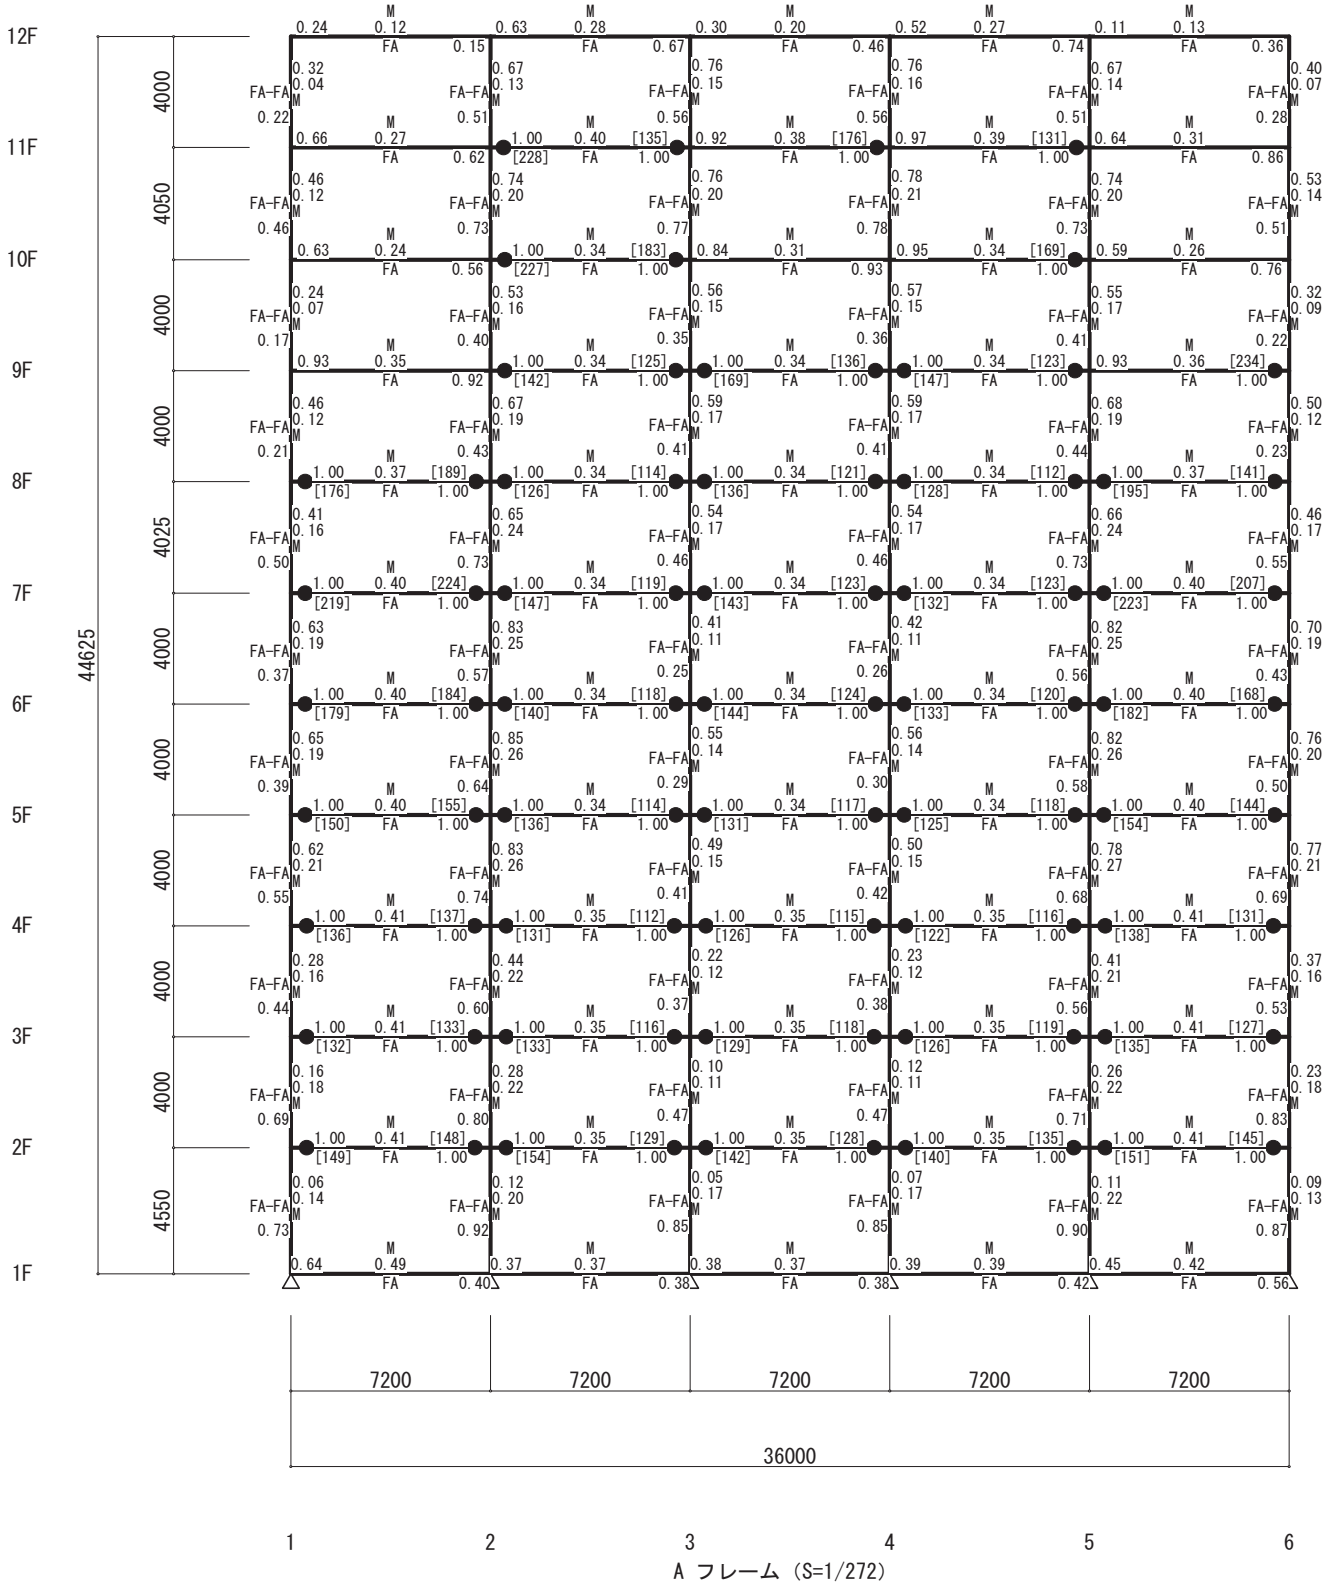

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

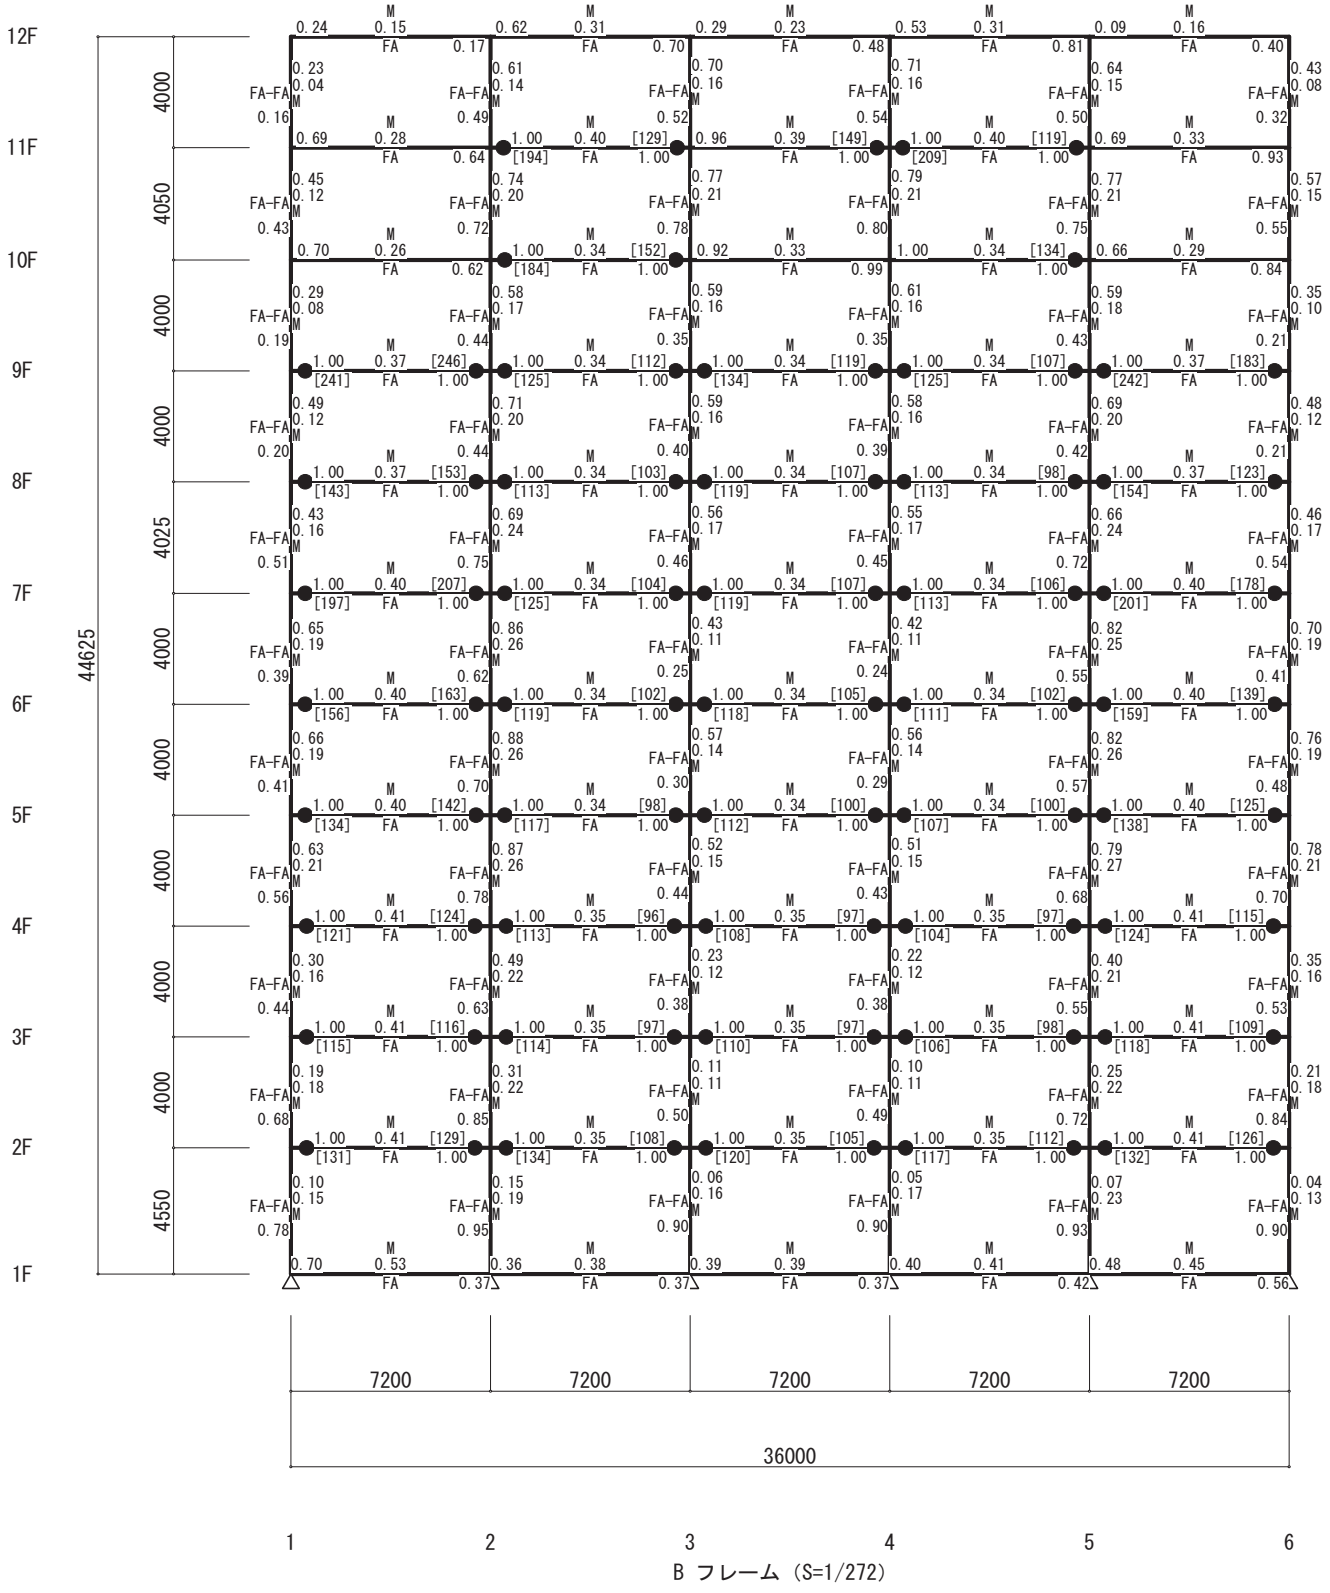

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

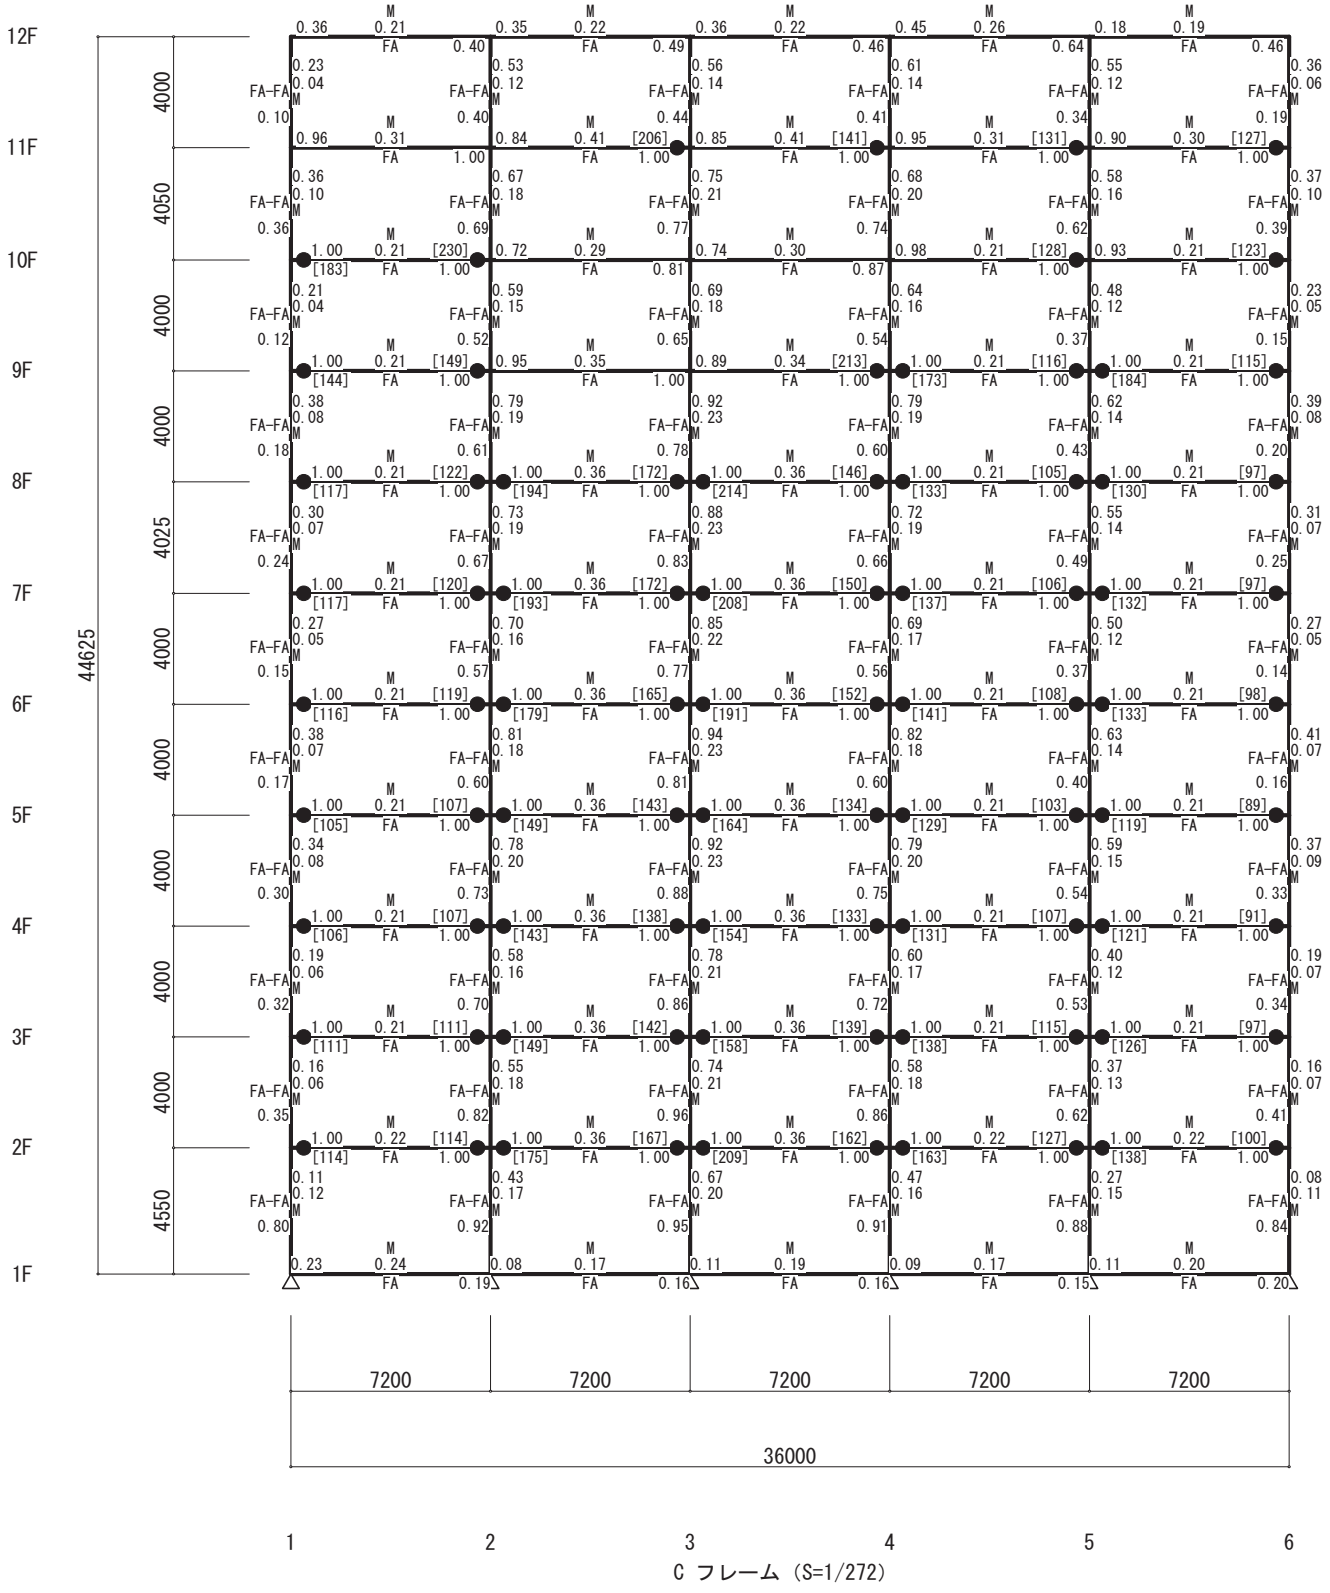

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

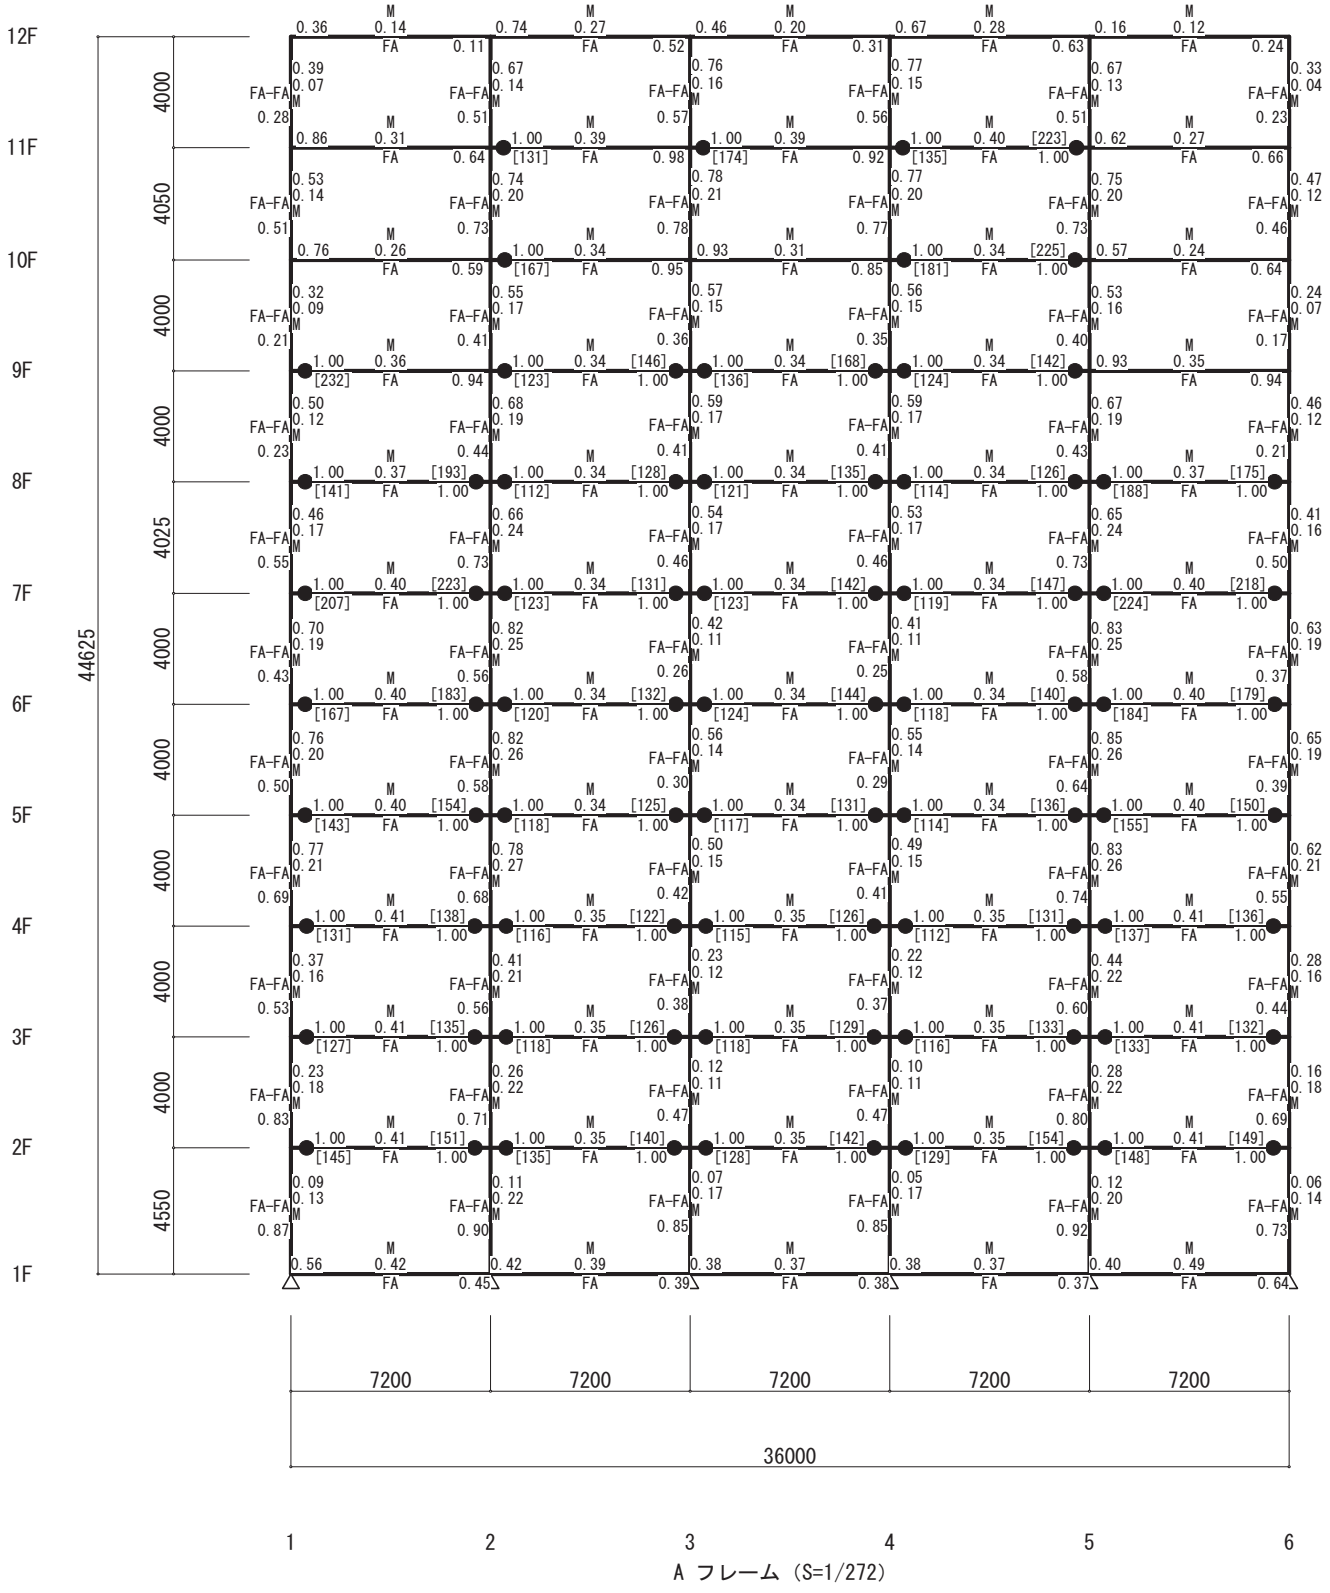

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

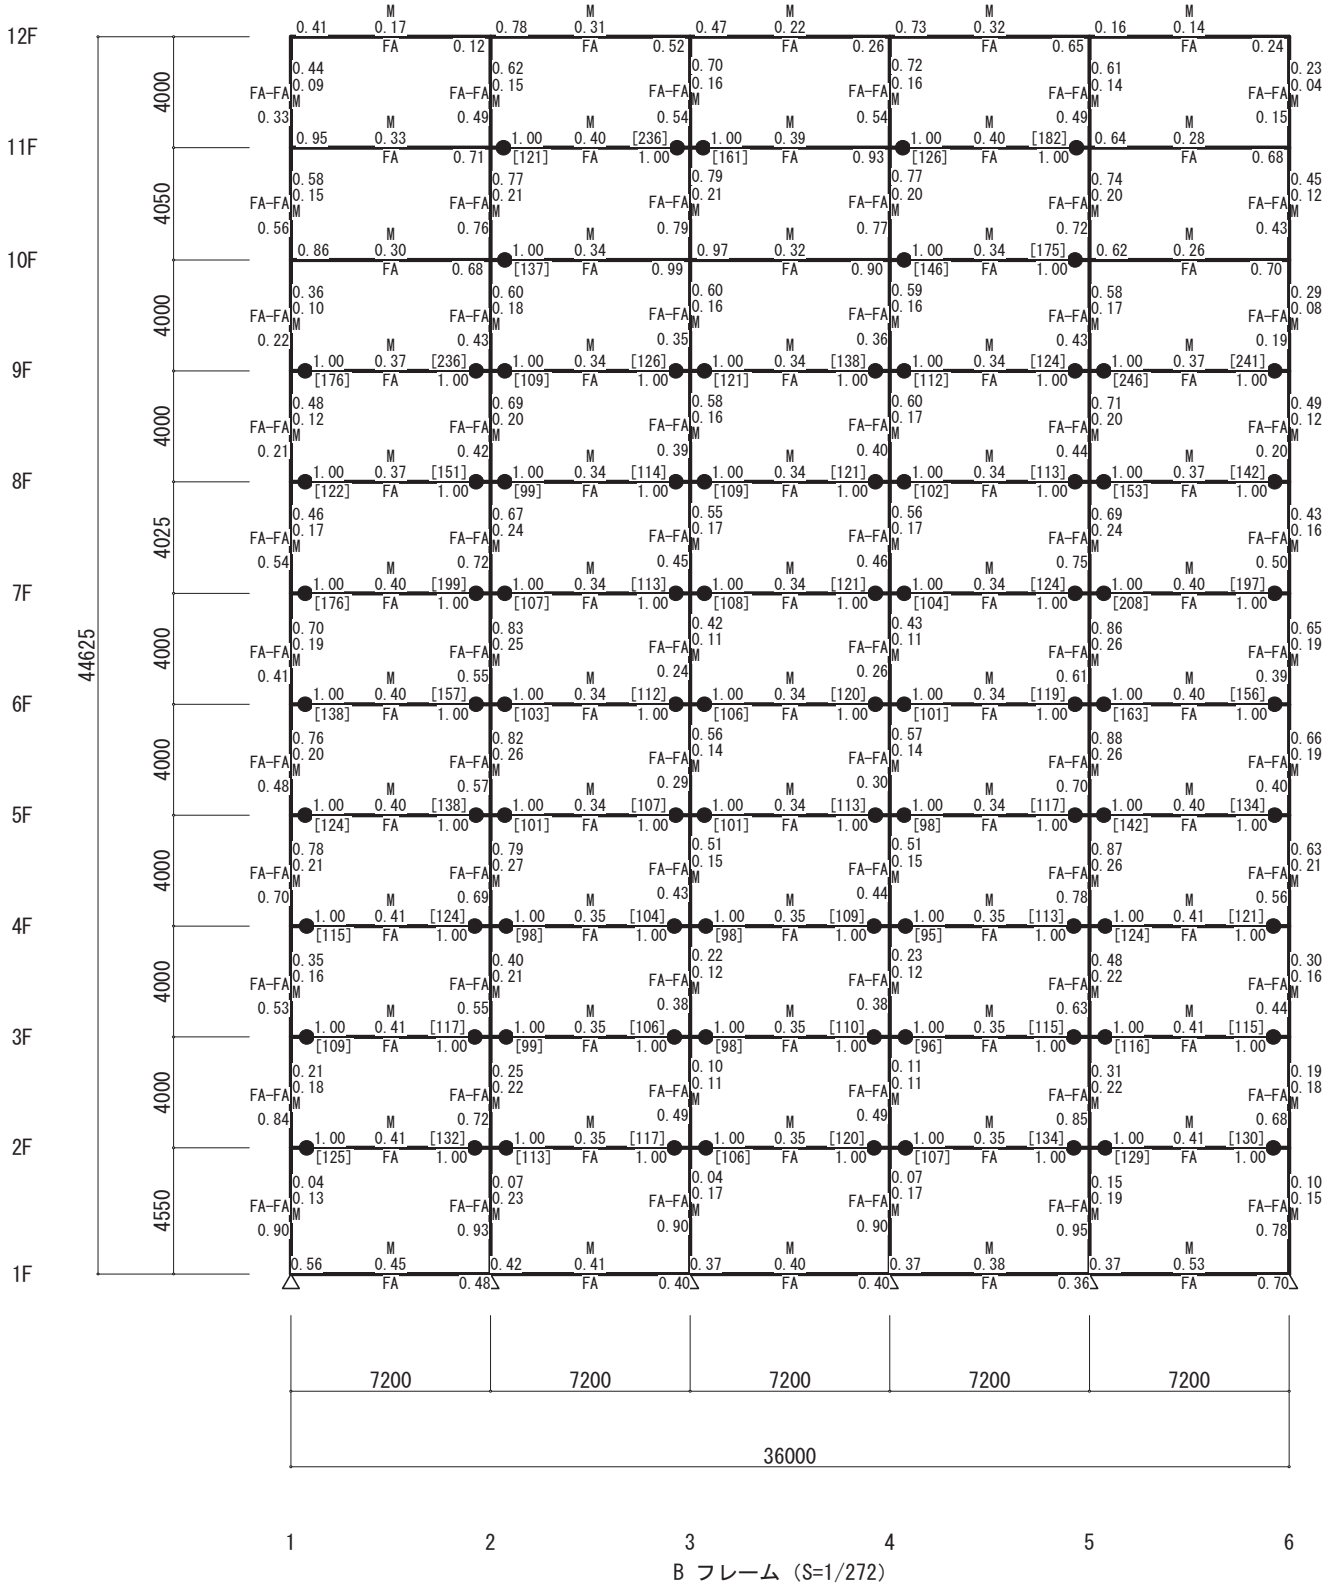

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

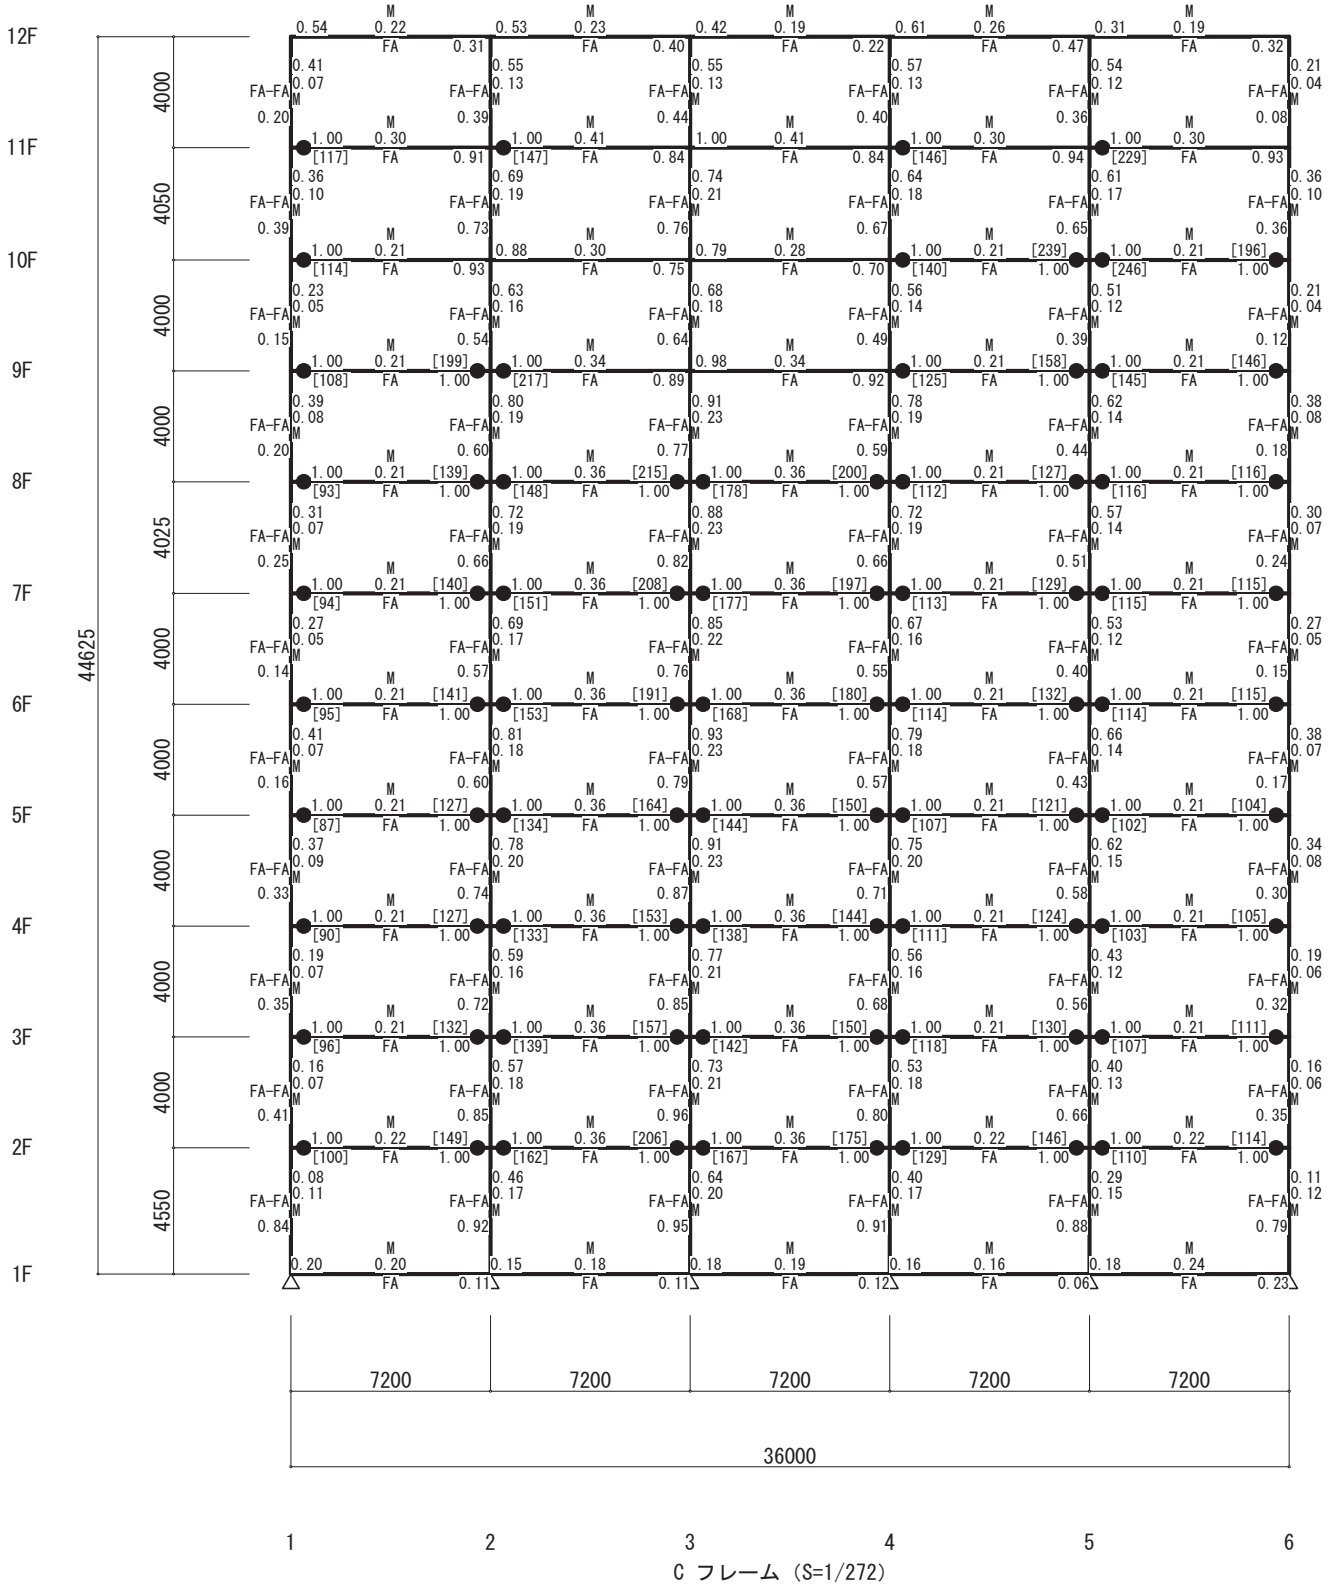

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

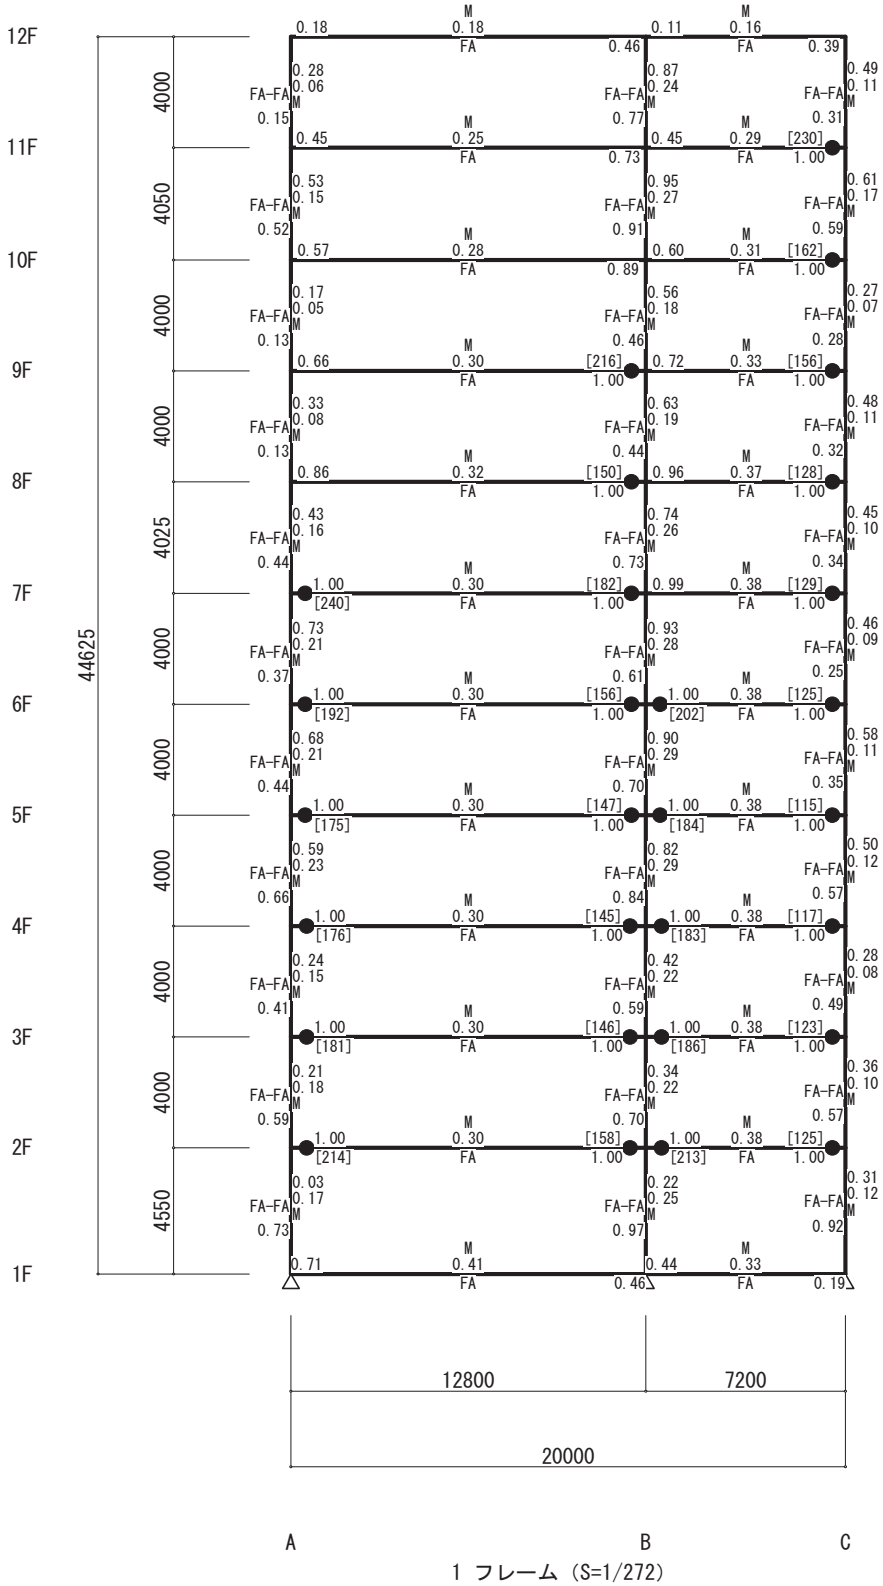

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

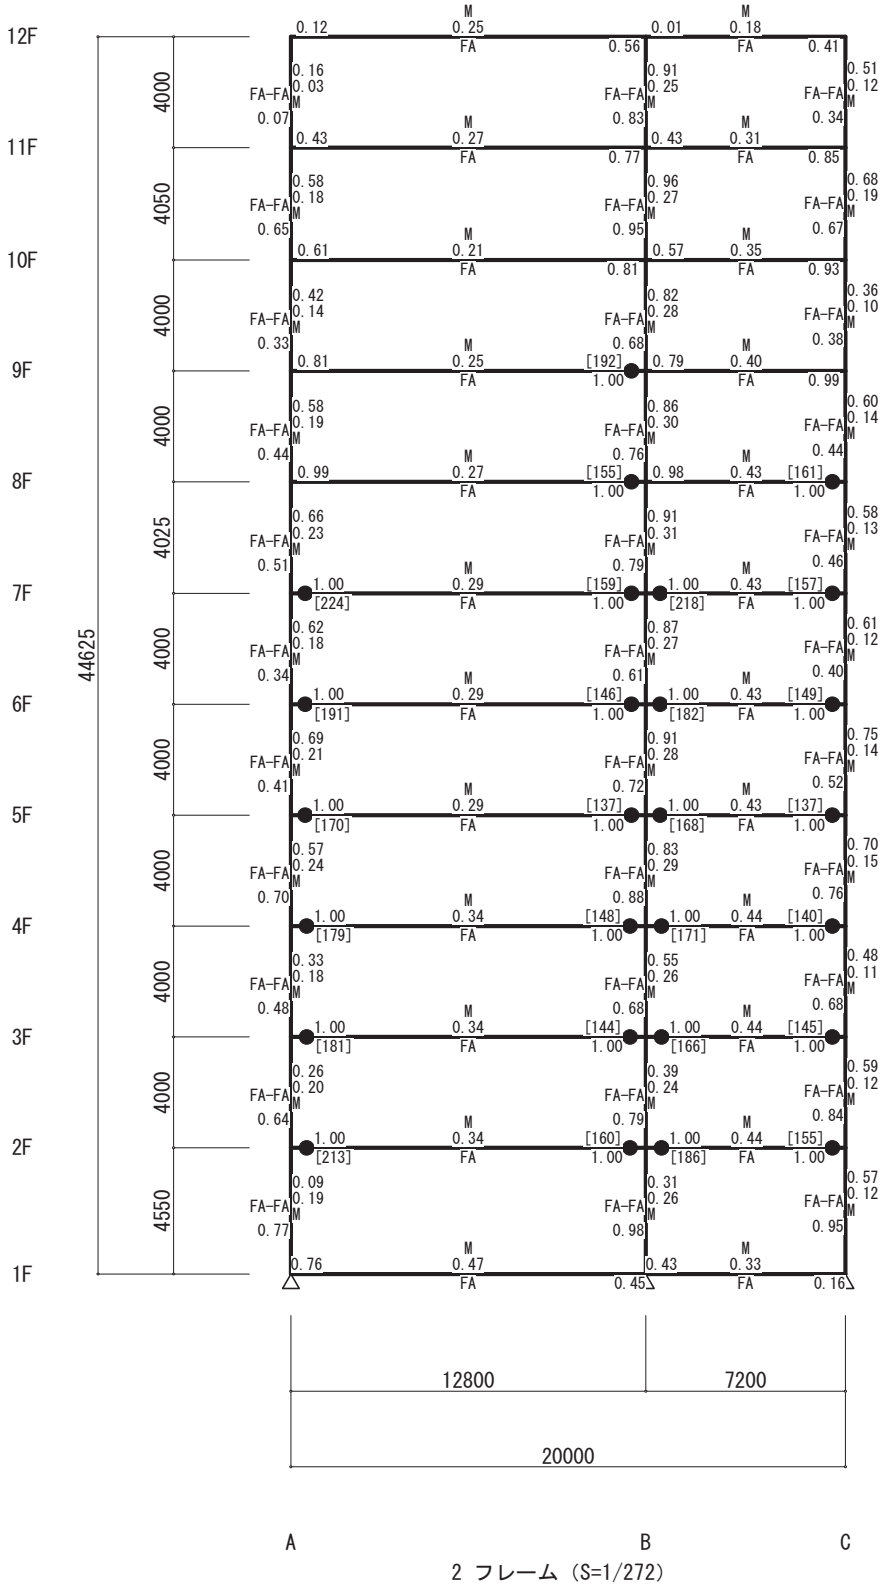

2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

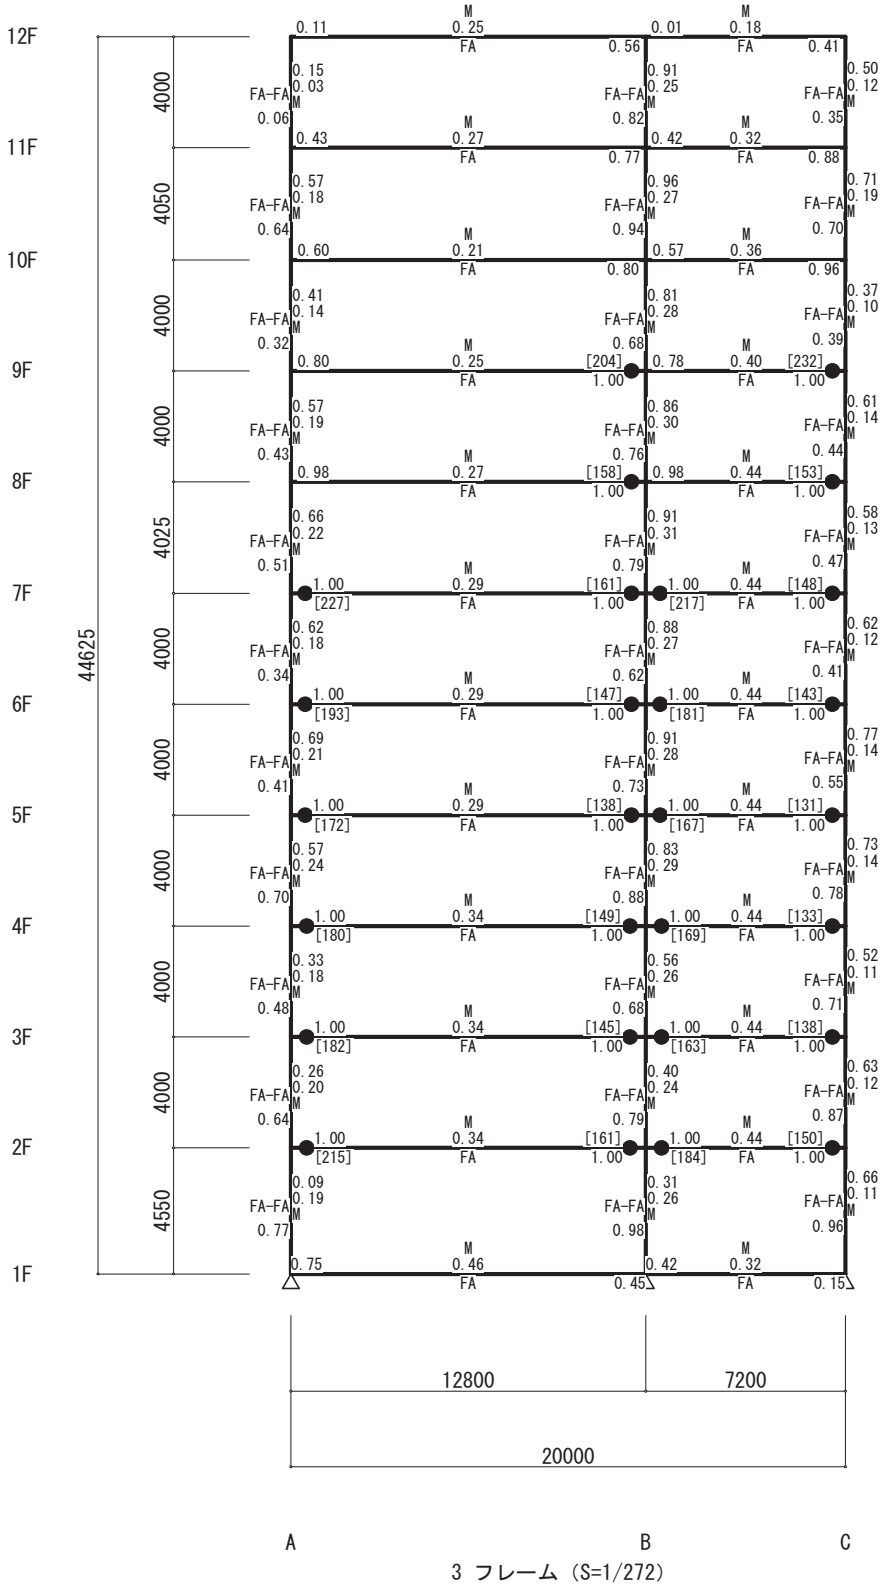

3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

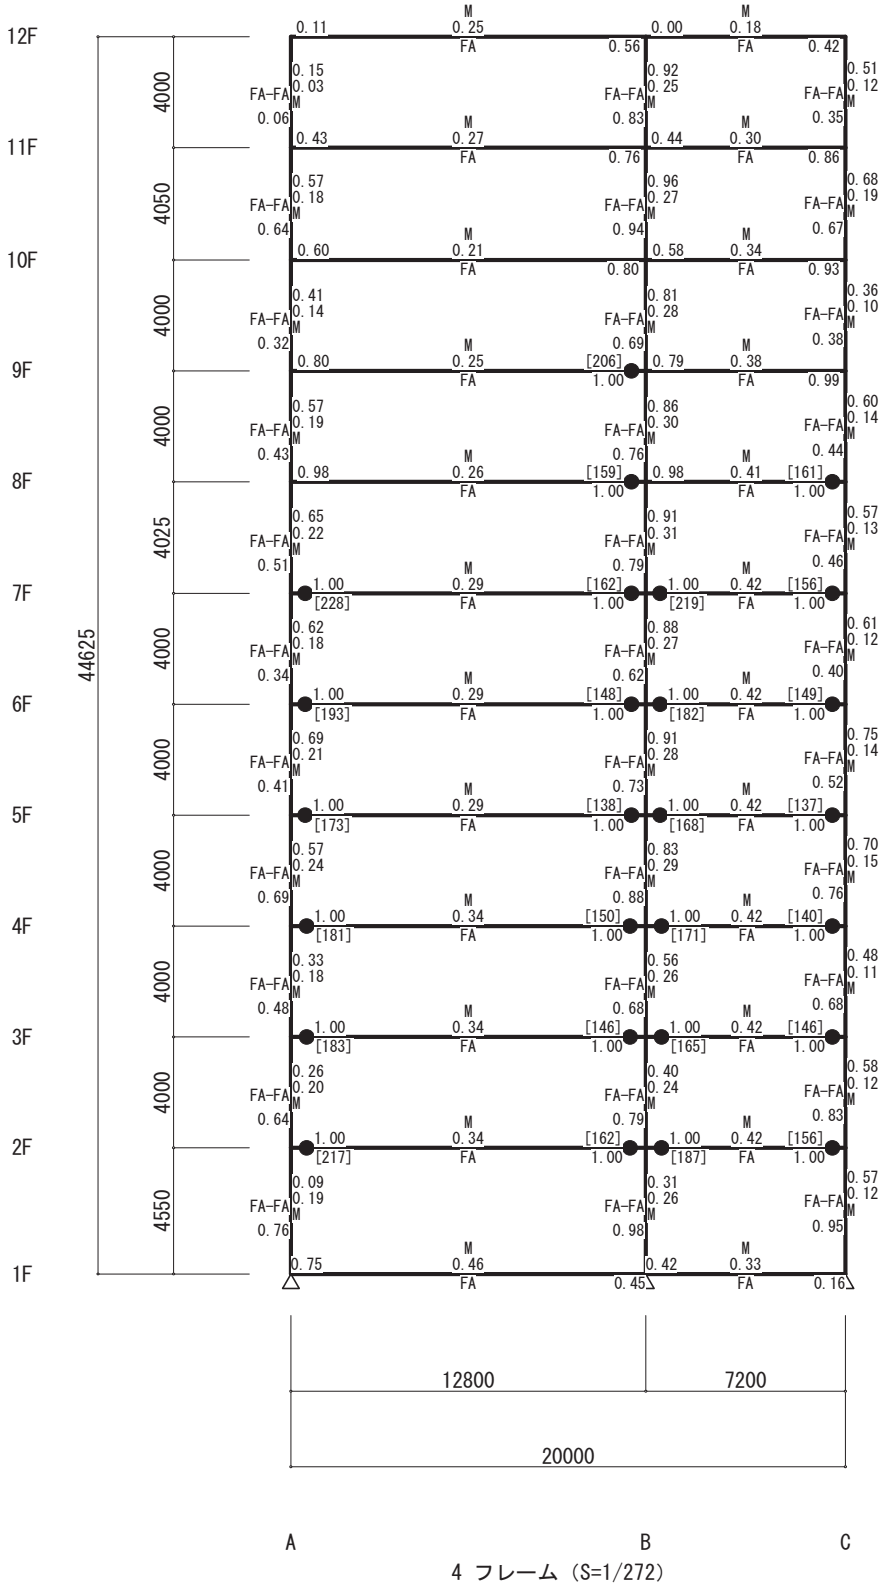

4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

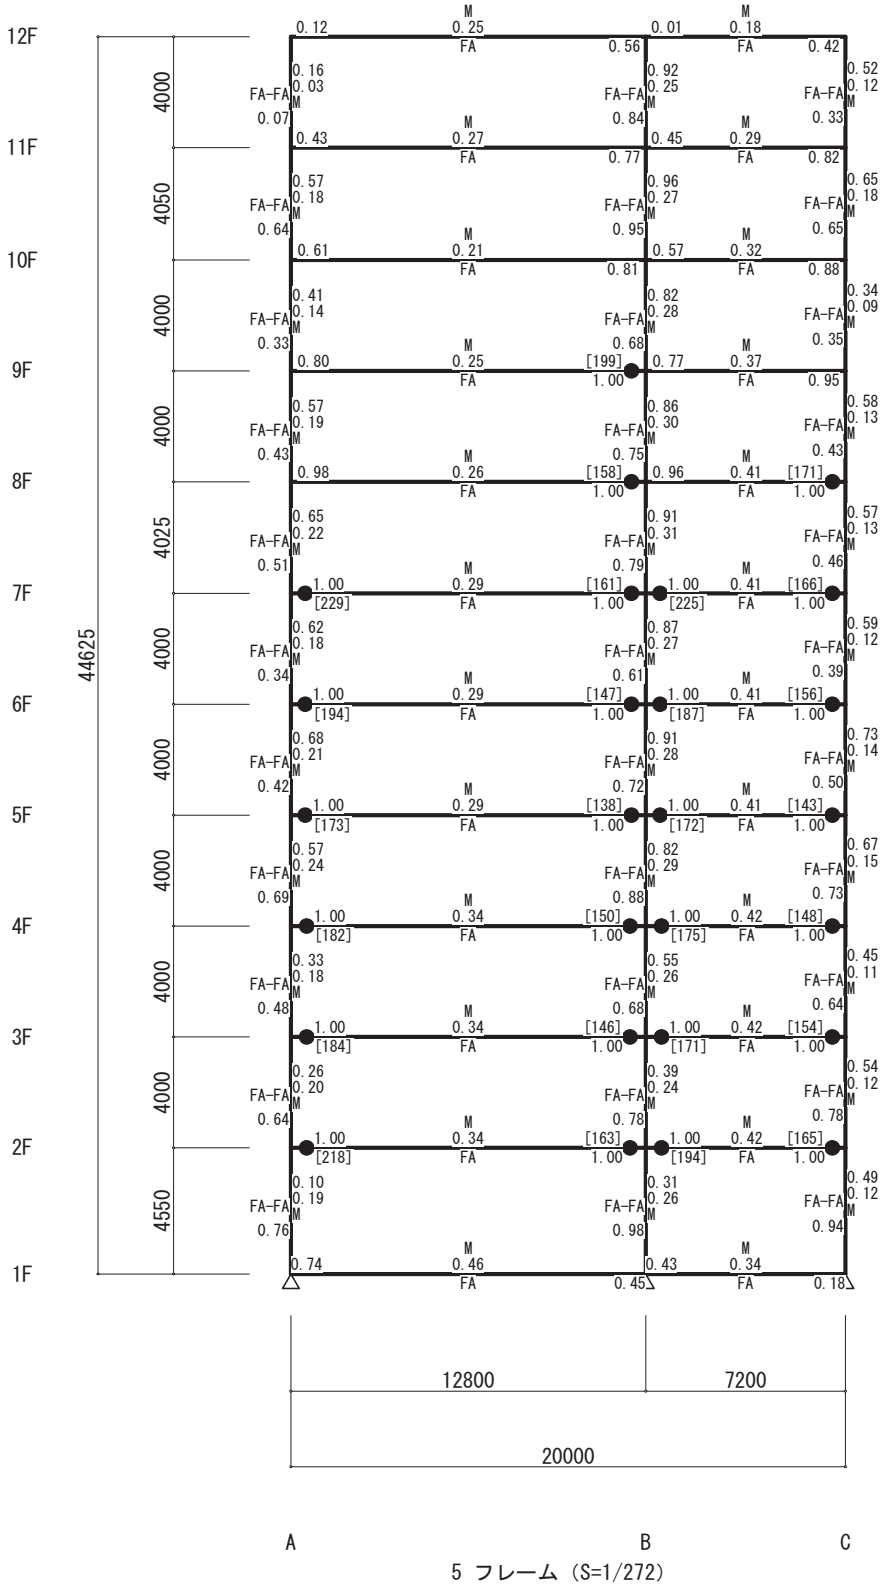

5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

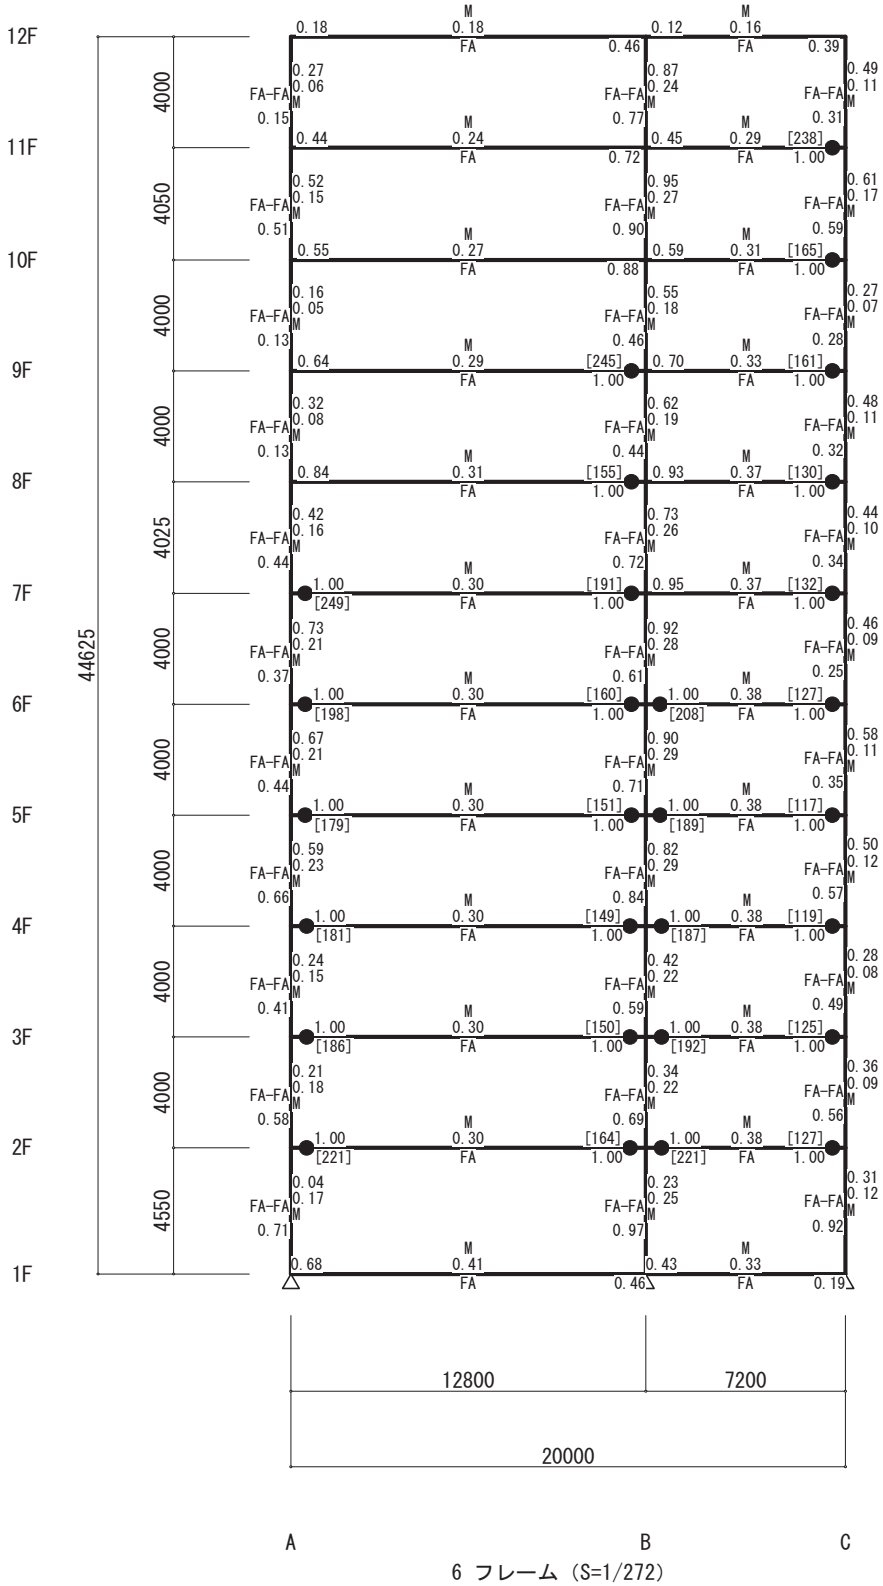

6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

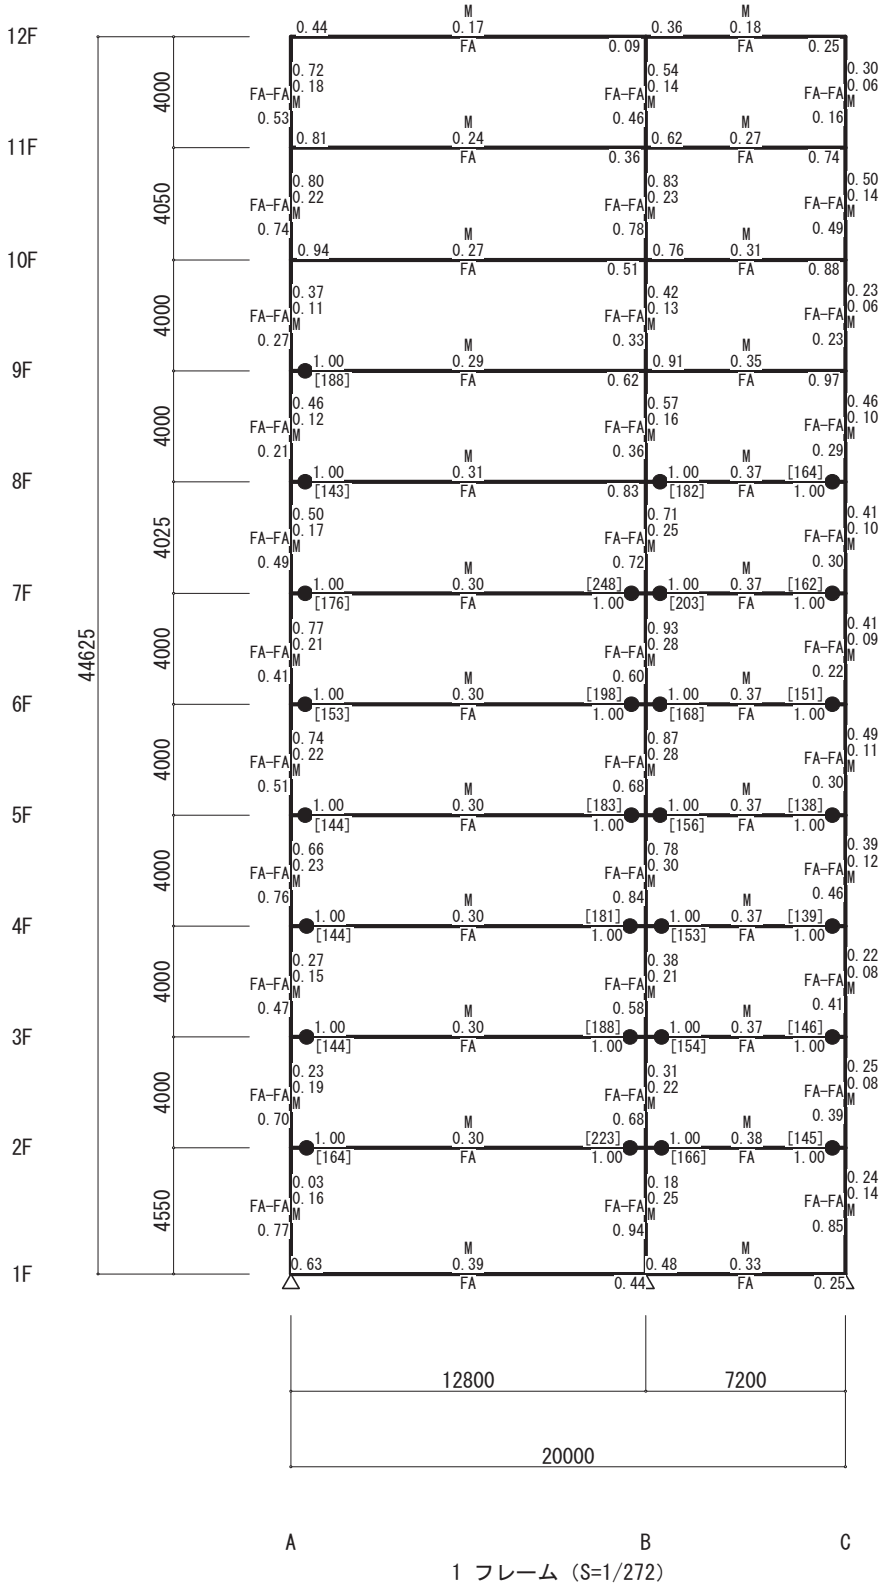

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

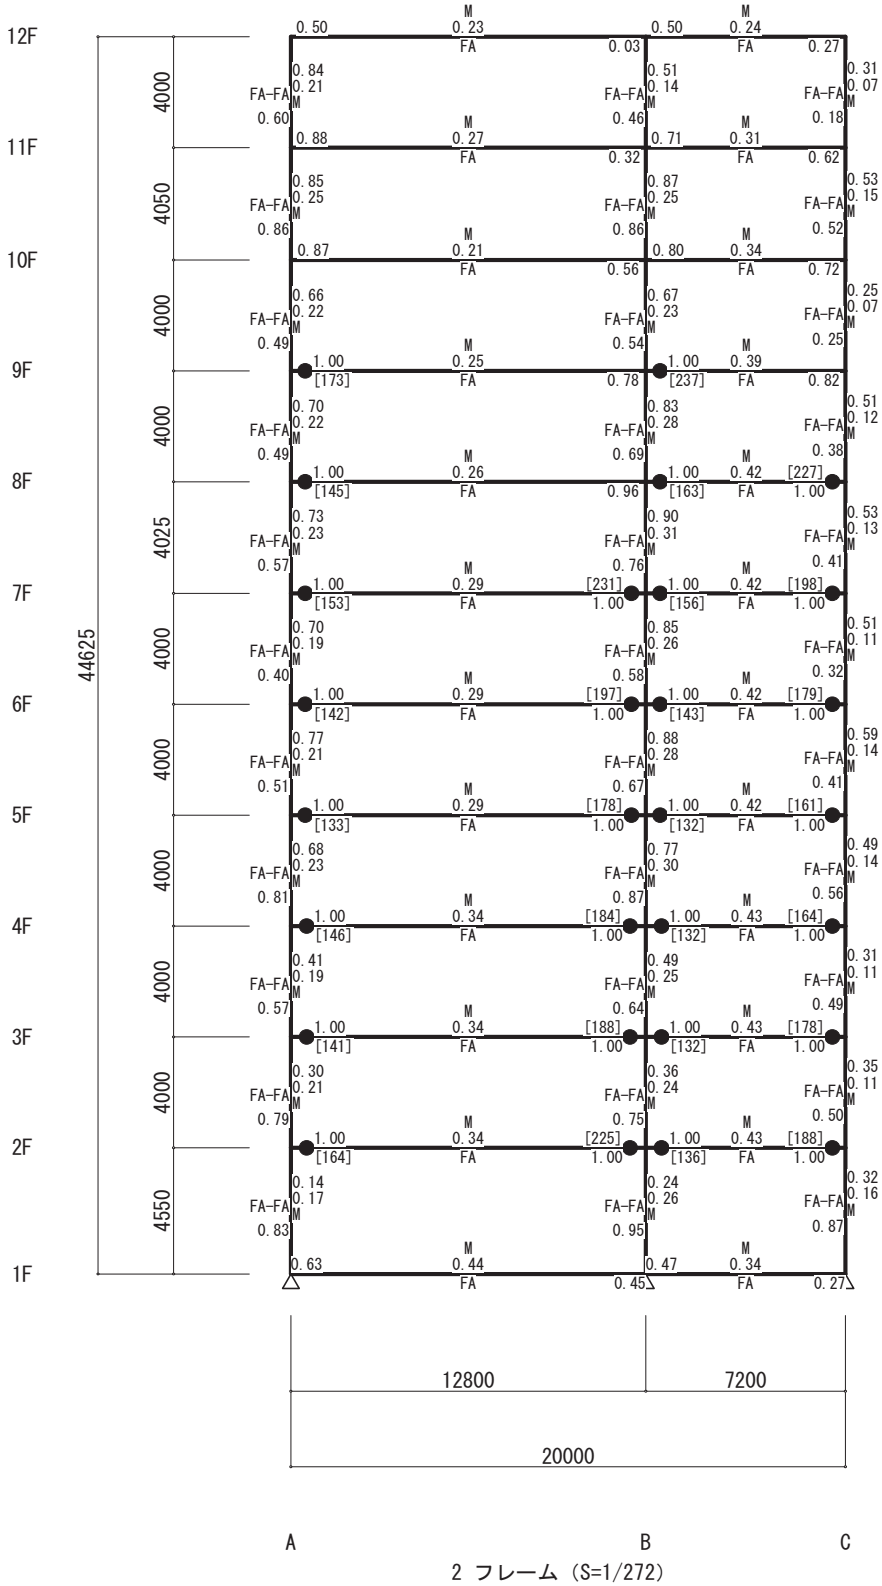

2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

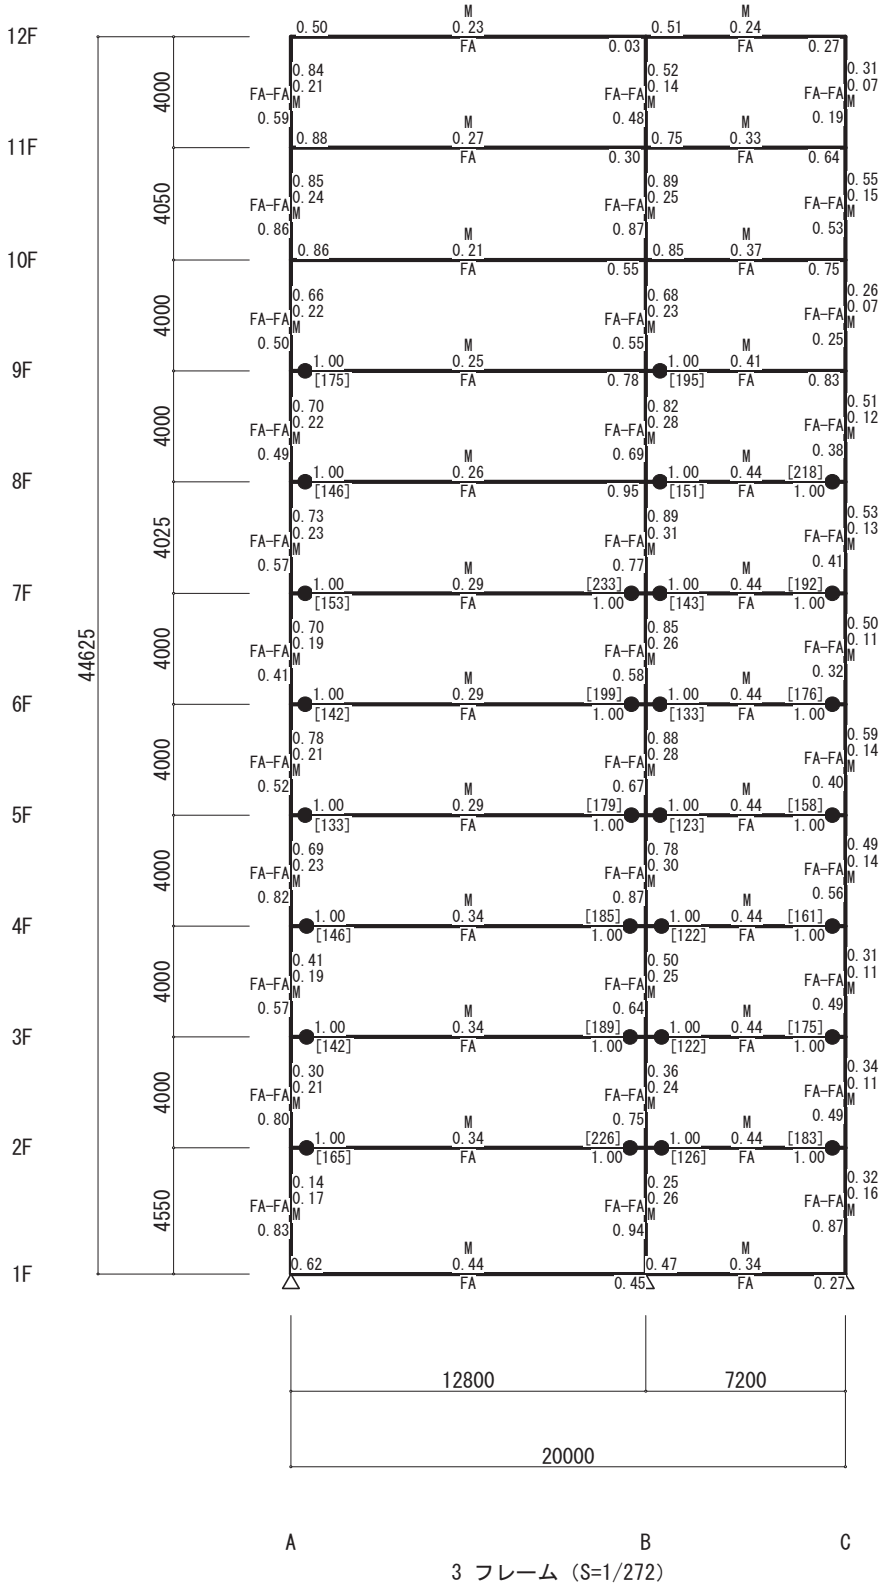

3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

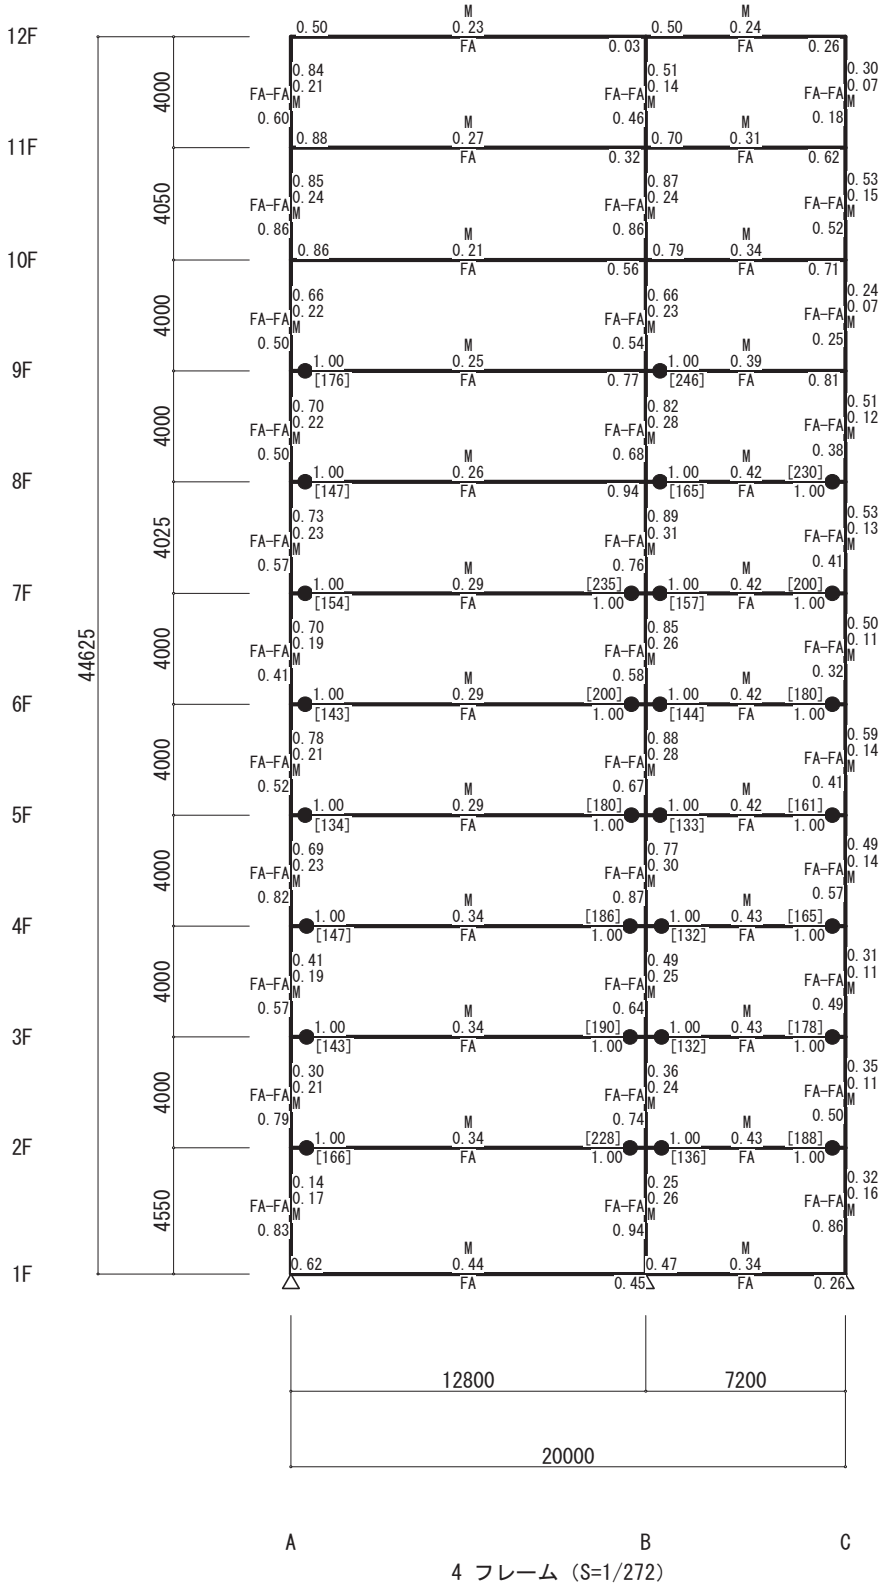

4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

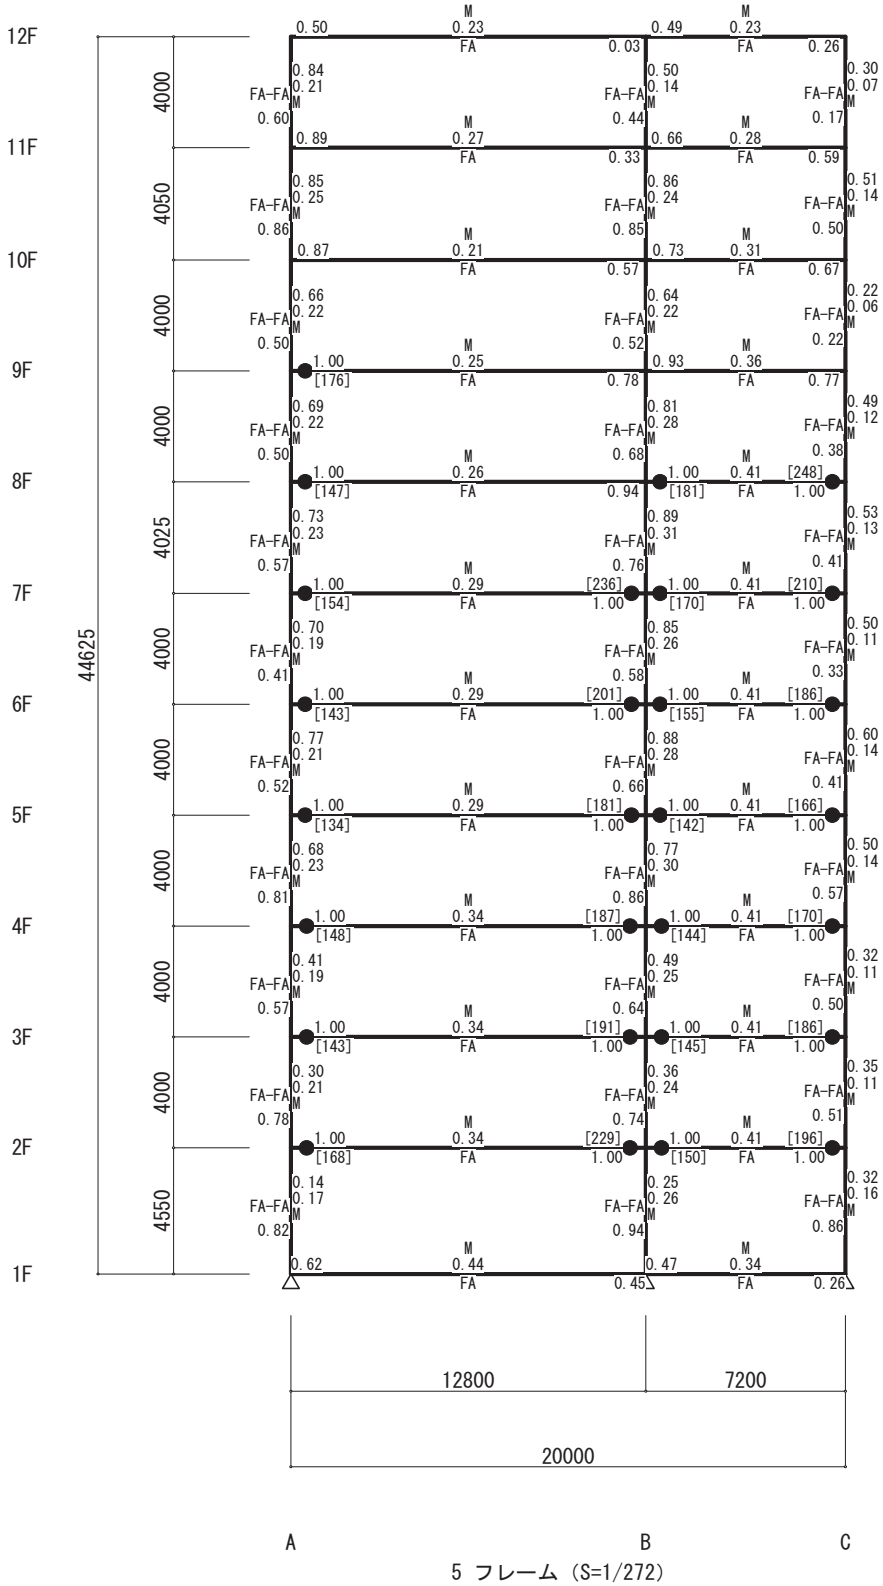

5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

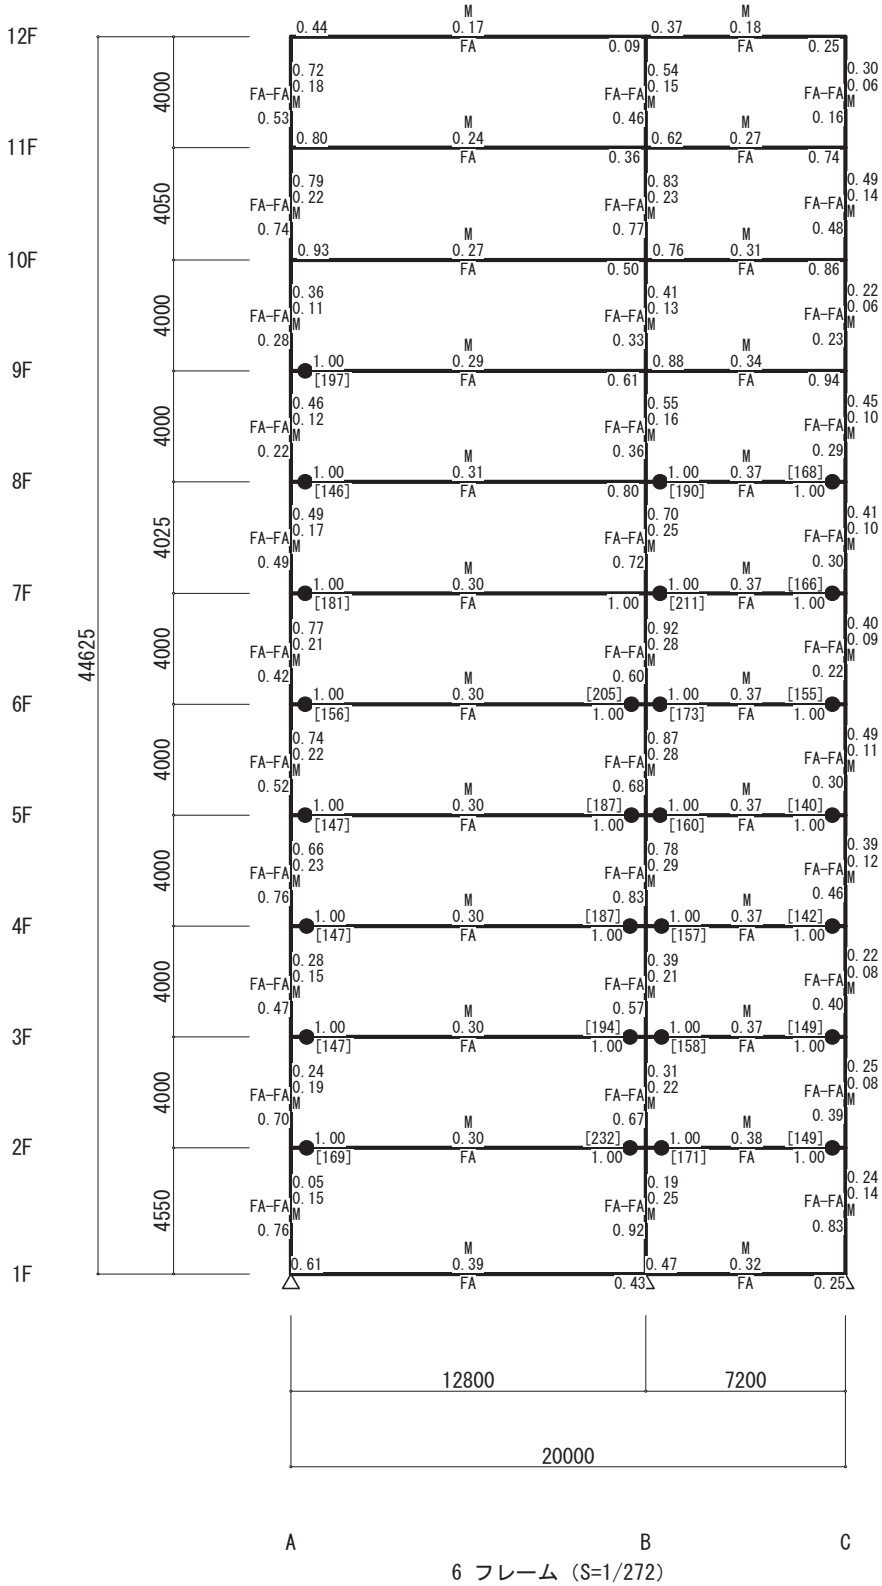

6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｘ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向正加力時　1 フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時　1 フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Y方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Y方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Y方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向負加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.046	1.25	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.86	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.91	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.93	27.00
		5	6	FA	M	0.041	1.11	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.048	1.30	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.84	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.91	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.94	27.00
		5	6	FA	M	0.043	1.16	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.022	0.58	27.00
		2	3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		3	4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		4	5	FA	M	0.014	0.37	27.00
		5	6	FA	M	0.017	0.47	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.41	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.19	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.009	0.26	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.28	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.016	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.016	0.42	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.012	0.32	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.041	1.12	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.93	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.91	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.86	27.00
		5	6	FA	M	0.046	1.25	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.043	1.16	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.94	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.91	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.85	27.00
		5	6	FA	M	0.048	1.30	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.017	0.46	27.00
		2	3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		3	4	FA	M	0.016	0.42	27.00
		4	5	FA	M	0.013	0.35	27.00
		5	6	FA	M	0.021	0.57	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.012	0.32	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.016	0.42	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.26	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.41	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.19	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
3	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.67	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.21	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.82	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.82	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.21	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.19	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.23	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o]：充分　[x]：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	11F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
2	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
5	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	4F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	8F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	6F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	6F	2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	6F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	7F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
1	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	2F	B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	3F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	4F	B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
A	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	9F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N	：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）	(N)
Ncr	：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)

A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	214.9 39245.0	82.6 198.5	7754.2 7754.2	0.95	1170.4 114775.3	0.189 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	288.4 40300.1	466.6 647.2	7780.8 7780.8	0.93	1169.5 114693.3	0.553 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	510.0 40300.1	570.8 827.4	7780.8 7780.8	0.90	1165.5 114301.3	0.713 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	328.3 40300.1	566.2 815.3	7780.8 7780.8	0.92	1169.0 114638.9	0.690 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	516.1 40300.1	495.0 690.8	7780.8 7780.8	0.90	1165.4 114287.4	0.606 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	328.2 39245.0	226.6 357.8	7754.2 7754.2	0.93	1169.0 114639.0	0.327 0.003	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	279.6 35425.8	514.0 627.1	7648.4 7487.0	0.92	1169.7 114704.4	0.533 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	689.0 39311.2	841.2 939.3	7755.9 7755.9	0.87	1160.7 113825.8	0.803 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	902.7 38282.0	766.8 902.2	7729.0 7755.9	0.86	1153.0 113072.1	0.794 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	718.3 38282.0	768.7 907.7	7729.0 7755.9	0.87	1159.8 113734.4	0.783 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	868.6 39311.2	848.4 945.1	7755.9 7755.9	0.86	1154.4 113205.8	0.821 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	887.9 35425.8	550.1 708.5	7648.4 7487.0	0.86	1153.6 113130.7	0.652 0.006	OK
9F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1270.0 110076.5	678.5 2151.5	15439.4 15357.1	0.93	2715.6 266308.4	0.821 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	1309.3 99459.0	386.6 1811.1	15274.9 15357.1	0.93	2714.1 266163.3	0.709 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	1128.9 99459.0	386.1 1808.8	15274.9 15357.1	0.94	2720.5 266792.1	0.699 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1109.8 110076.5	668.5 2154.1	15439.4 15357.1	0.93	2721.1 266853.3	0.814 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	1774.2 86197.2	4.9 1314.5	15028.2 14452.6	0.93	2693.2 264115.0	0.577 0.005	OK
8F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	1853.9 104565.9	711.7 2276.3	15357.1 15233.8	0.91	2689.0 263701.3	0.894 0.009	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1718.9 90306.7	652.8 2094.1	15110.4 15233.8	0.91	2696.0 264391.0	0.823 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1550.9 90306.7	653.0 2094.9	15110.4 15233.8	0.91	2704.0 265176.1	0.814 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	1358.7 104565.9	714.2 2284.9	15357.1 15233.8	0.93	2712.2 265975.0	0.871 0.009	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	2686.6 78777.2	119.5 1786.0	14863.7 14123.7	0.90	2633.9 258298.1	0.799 0.007	OK
7F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	2426.3 108713.4	1656.3 2136.2	15419.6 15171.4	0.87	2653.3 260200.3	0.852 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	2122.1 85129.8	894.7 1781.1	15005.9 15171.4	0.88	2673.5 262177.4	0.729 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	1973.8 85129.8	894.7 1780.9	15005.9 15171.4	0.89	2682.3 263045.4	0.721 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	1616.1 108713.4	1620.2 2135.9	15419.6 15171.4	0.89	2701.0 264880.9	0.813 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	3610.0 93544.3	1072.2 1534.1	15171.4 14592.1	0.83	2549.2 249988.9	0.733 0.006	OK
6F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	3582.9 136343.5	1662.0 2845.5	19055.5 18639.7	0.87	3143.6 308282.6	0.966 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	2521.7 96777.4	584.4 1581.6	18327.8 18639.7	0.89	3218.1 315591.5	0.576 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	2404.6 96777.4	584.4 1581.7	18327.8 18639.7	0.89	3224.8 316242.3	0.571 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	1302.7 136343.5	1567.6 2891.1	19055.5 18639.7	0.92	3271.8 320851.4	0.890 0.009	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 597	5194.7 132773.9	1058.5 2324.4	19003.5 18535.7	0.86	2980.8 292320.5	0.909 0.008	OK
5F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	4727.7 136343.5	1909.8 2710.7	19055.5 18535.7	0.84	3034.2 297548.6	0.973 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	2918.1 96777.4	855.7 1903.0	18327.8 18535.7	0.87	3193.3 313158.6	0.680 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	2840.1 96777.4	855.7 1902.9	18327.8 18535.7	0.88	3198.5 313665.5	0.677 0.006	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	1003.3 136343.5	1786.9 2811.5	19055.5 18535.7	0.93	3279.7 321630.5	0.854 0.009	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 611	6801.3 132773.9	1298.3 2208.6	19003.5 18431.8	0.82	2759.1 270575.3	0.949 0.008	OK
4F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	5867.3 129342.7	2253.6 2437.4	18951.5 18327.8	0.80	2895.2 283925.1	0.937 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	3310.6 81455.6	1422.4 1555.5	17912.0 18327.8	0.81	3165.2 310400.2	0.582 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	3275.0 81455.6	1422.5 1555.6	17912.0 18327.8	0.81	3167.9 310664.7	0.581 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	708.1 129342.7	2330.1 2529.0	18951.5 18327.8	0.93	3285.5 322200.5	0.756 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 653	8412.2 116866.9	1796.7 1917.1	18743.6 18119.9	0.74	2477.1 242924.3	0.929 0.008	OK
3F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	7003.8 221827.5	3268.0 2057.2	26448.0 25626.5	0.86	4930.8 483541.7	0.805 0.007	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	3704.8 128540.8	2216.3 994.2	24922.3 25626.5	0.88	5291.0 518869.2	0.517 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	3723.1 128540.8	2215.5 994.1	24922.3 25626.5	0.88	5289.6 518733.7	0.518 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	426.0 221827.5	3219.6 1980.6	26448.0 25626.5	0.96	5429.1 532413.3	0.590 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	10062.9 192891.5	2668.3 1398.8	26095.9 25157.0	0.83	4398.4 431334.8	0.828 0.006	OK
2F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	8133.3 211498.0	4280.0 982.3	26330.6 25391.7	0.88	4756.4 466445.1	1.041 0.009	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	4099.7 119592.9	2976.7 180.2	24687.6 25391.7	0.90	5259.6 515787.5	0.678 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	4179.9 119592.9	2979.4 180.8	24687.6 25391.7	0.90	5252.8 515123.9	0.681 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	159.3 211498.0	4486.8 1000.2	26330.6 25391.7	0.98	5430.7 532569.4	0.819 0.008	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	11729.9 184495.8	3683.4 471.2	25978.5 24922.3	0.86	4027.9 395006.3	1.092 0.009	NG
1F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 695	9273.2 189266.4	4585.7 85.0	26046.2 25512.2	0.89	4554.1 446604.7	1.151 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	4498.3 142588.2	5231.8 -672.7	25245.2 25512.2	0.92	5224.6 512360.7	1.096 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	4638.1 142588.2	5205.8 -673.7	25245.2 25512.2	0.92	5211.6 511083.3	1.097 0.010	NG
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	663 711	13402.5 171440.1	3643.3 -389.1	25779.2 25378.7	0.88	3599.4 352977.8	1.165 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	397.3 40300.1	112.2 215.0	7780.8 7780.8	0.92	1167.9 114527.8	0.222 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	501.6 40300.1	489.9 663.9	7780.8 7780.8	0.90	1165.7 114320.1	0.583 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	790.4 40300.1	580.9 844.9	7780.8 7780.8	0.88	1157.3 113493.5	0.750 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	618.9 40300.1	578.5 848.2	7780.8 7780.8	0.90	1162.8 114028.8	0.738 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	816.8 40300.1	545.9 740.6	7780.8 7780.8	0.88	1156.4 113399.6	0.670 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	459.8 40300.1	266.9 410.6	7780.8 7780.8	0.91	1166.6 114409.1	0.382 0.004	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	584.5 37292.7	495.2 644.7	7702.2 7702.2	0.89	1163.7 114120.7	0.573 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	958.7 39311.2	845.7 953.4	7755.9 7755.9	0.85	1150.7 112841.0	0.835 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1345.9 39311.2	737.0 892.4	7755.9 7755.9	0.83	1130.5 110864.2	0.829 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1167.7 39311.2	738.2 894.5	7755.9 7755.9	0.84	1140.6 111856.5	0.814 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1294.1 39311.2	845.2 955.5	7755.9 7755.9	0.83	1133.6 111167.0	0.866 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	1095.9 37292.7	527.6 716.2	7702.2 7702.2	0.85	1144.3 112216.9	0.678 0.006	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	427.7 94717.3	-16.1 1350.4	15192.7 15192.7	0.97	2736.4 268352.0	0.507 0.005	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1591.6 112996.6	689.7 2224.8	15480.5 15521.6	0.92	2702.2 264993.0	0.863 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1911.0 104565.9	385.3 1842.3	15357.1 15521.6	0.92	2685.9 263394.3	0.754 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1725.5 104565.9	381.1 1841.2	15357.1 15521.6	0.92	2695.7 264358.6	0.743 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1649.3 112996.6	676.7 2225.6	15480.5 15521.6	0.92	2699.5 264726.0	0.866 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	2038.7 94717.3	-6.2 1339.9	15192.7 15192.7	0.93	2678.5 262673.7	0.598 0.005	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	264.7 82362.0	88.5 1778.4	14946.0 15028.2	0.97	2738.1 268513.3	0.650 0.007	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2223.3 110076.5	694.2 2260.5	15439.4 15521.6	0.91	2667.1 261549.2	0.908 0.009	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2474.7 94717.3	626.7 2094.6	15192.7 15521.6	0.90	2649.8 259861.1	0.866 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2281.7 94717.3	627.3 2098.9	15192.7 15521.6	0.90	2663.2 261173.1	0.856 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2002.7 110076.5	692.9 2272.7	15439.4 15521.6	0.91	2680.6 262881.3	0.900 0.009	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	2984.6 82362.0	93.5 1797.6	14946.0 15028.2	0.90	2609.3 255882.5	0.812 0.007	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	103.6 98227.3	1003.9 1544.0	15254.1 15171.4	0.97	2738.9 268598.1	0.556 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2863.8 111597.3	1672.1 2153.3	15461.0 15502.4	0.86	2619.6 256892.3	0.877 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	3045.0 93544.3	870.5 1809.5	15171.4 15502.4	0.87	2604.0 255362.5	0.792 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2842.7 93544.3	870.3 1808.5	15171.4 15502.4	0.87	2621.3 257064.5	0.780 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 537	2360.3 111597.3	1601.4 2160.0	15461.0 15461.0	0.87	2657.9 260651.3	0.856 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	3938.8 98227.3	1048.4 1561.3	15254.1 15171.4	0.83	2513.0 246441.2	0.754 0.006	OK
6F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	4119.7 136343.5	1695.6 2824.1	19055.5 19003.5	0.86	3096.0 303617.3	0.978 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3621.5 106112.7	577.0 1604.4	18535.7 19003.5	0.87	3140.4 307968.3	0.637 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3406.9 106112.7	577.0 1604.7	18535.7 19003.5	0.88	3157.8 309670.0	0.626 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2124.6 136343.5	1572.8 2905.8	19055.5 18951.5	0.90	3239.4 317673.4	0.923 0.009	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	5471.3 136343.5	1053.1 2345.3	19055.5 18847.6	0.85	2946.9 288991.7	0.925 0.008	OK
5F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	5390.1 136343.5	1969.7 2671.9	19055.5 18951.5	0.83	2957.0 289986.9	0.984 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	4203.4 101283.9	840.2 1909.4	18431.8 18951.5	0.85	3088.0 302831.2	0.745 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3972.3 101283.9	840.3 1909.4	18431.8 18951.5	0.86	3109.8 304962.7	0.733 0.006	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	1887.0 136343.5	1768.6 2808.0	19055.5 18951.5	0.90	3250.3 318748.6	0.882 0.009	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	7000.9 136343.5	1282.3 2214.4	19055.5 18847.6	0.82	2727.4 267466.0	0.954 0.008	OK
4F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	6674.1 132773.9	2210.2 2391.4	19003.5 18795.6	0.78	2778.8 272508.9	0.955 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	4789.1 88622.0	1439.3 1569.9	18119.9 18847.6	0.78	3027.4 296888.2	0.656 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 562	4539.4 88622.0	1438.6 1569.8	18119.9 18795.6	0.78	3054.2 299516.8	0.644 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 569	1648.9 132773.9	2347.2 2544.0	19003.5 18743.6	0.89	3260.0 319698.5	0.787 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	8539.3 122867.6	1812.9 1929.4	18847.6 18587.7	0.74	2452.4 240493.4	0.928 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	7998.8 238800.5	3267.0 2102.7	26624.0 26213.3	0.85	4778.5 468614.9	0.834 0.007	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	5381.7 138531.6	2182.0 977.7	25157.0 26213.3	0.86	5135.6 503632.9	0.572 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	5105.1 138531.6	2185.2 978.2	25157.0 26213.3	0.86	5165.2 506532.8	0.563 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	1387.0 238800.5	3196.6 1966.7	26624.0 26213.3	0.94	5411.3 530670.9	0.608 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	10093.4 211498.0	2644.2 1386.5	26330.6 25861.2	0.83	4392.1 430719.7	0.816 0.006	OK
2F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	9339.6 221827.5	4173.2 995.4	26448.0 26095.9	0.87	4541.5 445368.5	1.058 0.009	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	5975.7 128540.8	3037.2 213.1	24922.3 26095.9	0.88	5066.8 496886.8	0.759 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	5666.0 128540.8	3025.5 210.6	24922.3 26095.9	0.89	5103.6 500491.7	0.745 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 639	1115.2 221827.5	4495.3 1021.9	26448.0 25978.5	0.96	5418.3 531351.1	0.839 0.008	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	11647.5 192891.5	3706.1 492.0	26095.9 25626.5	0.86	4047.6 396933.4	1.080 0.009	NG
1F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	10701.9 189266.4	4280.9 231.3	26046.2 25845.9	0.87	4263.1 418065.1	1.145 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	6573.6 149076.8	4961.8 -720.5	25378.7 25912.7	0.91	4990.3 489382.8	1.129 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	6228.2 149076.8	5006.9 -711.1	25378.7 25912.7	0.91	5035.4 493804.6	1.123 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 663	845.4 189266.4	5392.5 -249.0	26046.2 25779.2	0.97	5423.7 531880.1	0.998 0.010	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	13236.2 180022.8	3704.0 -422.2	25912.7 25645.7	0.88	3644.5 357401.9	1.164 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	30.0 31364.6	89.9 300.8	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.6	0.256 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	278.2 40300.1	408.1 623.2	7780.8 7754.2	0.93	1169.7 114706.1	0.535 0.005	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	236.1 40300.1	462.7 691.9	7780.8 7780.8	0.94	1170.2 114754.2	0.587 0.006	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	179.0 39245.0	448.0 772.0	7754.2 7754.2	0.95	1170.7 114806.6	0.650 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	292.4 38230.8	390.8 700.6	7727.7 7727.7	0.93	1169.5 114688.2	0.599 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	269.5 31364.6	117.0 389.8	7515.2 7701.1	0.94	1169.8 114716.7	0.351 0.003	OK
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	571.1 39311.2	811.3 884.7	7755.9 7675.3	0.88	1164.1 114155.1	0.752 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	540.9 39311.2	1032.4 1006.9	7755.9 7729.0	0.88	1164.8 114229.5	0.860 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	470.6 38282.0	803.7 848.5	7729.0 7675.3	0.89	1166.4 114387.0	0.715 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	492.0 37292.7	615.7 729.9	7702.2 7648.4	0.89	1166.0 114341.3	0.629 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	679.7 27903.3	301.8 451.8	7379.5 7567.7	0.87	1161.0 113854.1	0.436 0.004	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	784.9 50736.0	613.4 1171.9	10228.3 10012.2	0.91	1498.6 146959.3	0.793 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	856.9 50736.0	1002.0 1416.6	10228.3 10084.3	0.89	1496.6 146766.4	0.934 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	861.7 50736.0	619.0 1193.4	10228.3 10048.2	0.90	1496.5 146753.1	0.811 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	683.8 50736.0	322.1 876.7	10228.3 9940.2	0.92	1501.0 147201.2	0.611 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1138.4 37689.7	-50.6 461.9	9796.1 9868.1	0.92	1487.3 145850.7	0.407 0.003	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1019.1 50736.0	701.9 1337.2	10228.3 10012.2	0.89	1491.5 146270.5	0.908 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1175.8 50736.0	1030.0 1436.7	10228.3 10084.3	0.87	1485.8 145709.6	0.964 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1257.2 50736.0	710.8 1340.9	10228.3 10012.2	0.88	1482.5 145386.6	0.927 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	867.5 50736.0	454.1 1149.5	10228.3 9940.2	0.91	1496.3 146736.7	0.792 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1588.4 36012.8	98.8 806.9	9724.1 9868.1	0.88	1466.9 143850.4	0.657 0.006	OK
7F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1256.0 50107.7	837.9 1222.9	10211.5 9994.0	0.87	1482.6 145391.7	0.846 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1494.4 50107.7	1108.9 1400.8	10211.5 10066.5	0.85	1471.7 144322.7	0.957 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1647.0 50107.7	840.4 1225.3	10211.5 9994.0	0.85	1463.7 143541.2	0.876 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1038.6 50107.7	596.0 981.0	10211.5 9921.5	0.88	1490.9 146204.8	0.692 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2019.2 35566.8	233.9 614.8	9704.0 9849.0	0.84	1441.0 141316.5	0.569 0.004	OK
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1502.9 50736.0	742.2 1100.1	10228.3 10012.2	0.86	1471.3 144281.1	0.793 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1816.3 50736.0	1073.5 1325.6	10228.3 10084.3	0.83	1454.0 142585.2	0.935 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2031.7 50736.0	760.2 1108.1	10228.3 10012.2	0.83	1440.2 141234.2	0.839 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1194.4 50736.0	479.6 858.3	10228.3 9940.2	0.88	1485.1 145637.7	0.633 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2434.4 36012.8	120.5 500.9	9724.1 9868.1	0.84	1410.3 138302.4	0.549 0.004	OK
5F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1750.7 50736.0	821.8 1205.4	10228.3 10012.2	0.84	1457.9 142966.8	0.873 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2139.7 50736.0	1137.4 1365.1	10228.3 10048.2	0.81	1432.7 140499.9	0.980 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2414.1 50736.0	839.3 1196.9	10228.3 10012.2	0.81	1411.9 138462.8	0.919 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1341.6 50736.0	572.5 984.1	10228.3 9940.2	0.87	1478.9 145029.3	0.719 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2833.9 36012.8	211.0 622.9	9724.1 9796.1	0.81	1375.3 134871.1	0.655 0.005	OK
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 576	1989.9 50736.0	1062.8 1097.6	10228.3 9976.2	0.81	1443.0 141508.0	0.809 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2463.0 50736.0	1251.3 1288.1	10228.3 10048.2	0.78	1408.0 138073.8	0.948 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2795.3 50736.0	1059.7 1092.5	10228.3 10012.2	0.77	1378.9 135225.3	0.868 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 590	1485.1 50736.0	825.7 859.7	10228.3 9904.2	0.83	1472.1 144368.2	0.639 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3220.5 36012.8	469.7 501.0	9724.1 9796.1	0.71	1336.4 131054.9	0.590 0.004	OK
3F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2229.0 55053.1	1137.3 854.6	11355.1 11029.9	0.82	1584.0 155339.0	0.791 0.007	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2791.6 55053.1	1356.0 1171.2	11355.1 11111.2	0.79	1542.5 151264.1	0.932 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	3178.5 55053.1	1139.5 870.2	11355.1 11029.9	0.79	1508.5 147931.8	0.863 0.008	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	1629.0 53611.8	912.2 605.1	11314.5 10948.5	0.86	1618.1 158678.2	0.634 0.006	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	3594.9 39077.1	564.4 239.9	10785.9 10867.2	0.78	1467.0 143863.1	0.627 0.004	OK
2F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2467.3 55053.1	1336.5 788.1	11355.1 11029.9	0.83	1567.6 153724.6	0.926 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	3126.3 55053.1	1468.4 1067.2	11355.1 11111.2	0.79	1513.3 148406.3	1.028 0.010	NG
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	3566.1 55053.1	1314.4 797.8	11355.1 11029.9	0.80	1470.0 144160.5	0.998 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	1775.8 53611.8	1053.3 531.2	11314.5 10948.5	0.86	1610.7 157957.4	0.730 0.007	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	3961.2 39077.1	649.0 161.9	10785.9 10867.2	0.80	1426.3 139869.8	0.716 0.005	OK
1F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	2689.8 42548.0	1542.4 575.7	10936.4 10751.4	0.83	1550.7 152069.4	1.072 0.010	NG
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 615	3469.6 42548.0	1476.8 960.7	10936.4 10843.9	0.76	1480.0 145139.9	1.062 0.010	NG
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 623	3967.1 42548.0	1433.7 616.7	10936.4 10797.7	0.78	1425.6 139802.5	1.113 0.010	NG
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	1937.2 42548.0	1593.8 357.5	10936.4 10751.4	0.87	1601.9 157092.8	1.056 0.010	NG
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	647 647	4325.3 36470.0	1380.5 35.4	10658.9 10658.9	0.82	1381.9 135518.0	1.184 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	214.9 39245.0	-219.5 -286.7	7754.2 7754.2	0.93	1170.4 114775.3	0.258 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	397.3 40300.1	89.4 114.9	7780.8 7780.8	0.91	1167.9 114527.8	0.141 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	30.0 37255.5	12.6 13.5	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114875.6	0.015 0.000	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	279.6 30594.9	-175.6 -181.6	7648.4 7487.0	0.91	1169.7 114704.4	0.179 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	584.5 37292.7	22.9 53.8	7702.2 7702.2	0.91	1163.7 114120.7	0.118 0.000	OK
9F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	427.7 94717.3	173.7 237.5	15192.7 15192.7	0.94	2736.4 268352.0	0.110 0.001	OK
8F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	264.7 86197.2	174.3 208.0	14946.0 15028.2	0.95	2738.1 268513.3	0.090 0.001	OK
7F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	103.6 93544.3	264.6 301.9	15254.1 15171.4	0.97	2738.9 268598.1	0.114 0.001	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	288.4 40300.1	-309.7 -434.1	7780.8 7780.8	0.93	1169.5 114693.3	0.383 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	501.6 40300.1	269.9 336.7	7780.8 7780.8	0.90	1165.7 114320.1	0.326 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	278.2 39245.0	205.4 248.8	7780.8 7754.2	0.92	1169.7 114706.1	0.233 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	689.0 39311.2	-172.0 -194.8	7755.9 7755.9	0.88	1160.7 113825.8	0.237 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	958.7 39311.2	126.9 163.3	7755.9 7755.9	0.86	1150.7 112841.0	0.247 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	571.1 36341.3	151.0 158.3	7755.9 7675.3	0.88	1164.1 114155.1	0.195 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1270.0 104565.9	-219.0 -265.5	15439.4 15357.1	0.90	2715.6 266308.4	0.171 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1591.6 116034.5	351.5 420.8	15480.5 15521.6	0.89	2702.2 264993.0	0.242 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	784.9 43488.4	239.7 254.9	10228.3 10012.2	0.87	1498.6 146959.3	0.228 0.002	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	1853.9 97044.7	-180.3 -173.2	15357.1 15233.8	0.86	2689.0 263701.3	0.180 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2223.3 116034.5	349.1 359.1	15439.4 15521.6	0.86	2667.1 261549.2	0.259 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1019.1 43488.4	223.5 216.2	10228.3 10012.2	0.85	1491.5 146270.5	0.231 0.002	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	2426.3 93544.3	-142.7 -145.1	15419.6 15171.4	0.84	2653.3 260200.3	0.206 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2863.8 114597.5	388.6 423.8	15461.0 15502.4	0.85	2619.6 256892.3	0.320 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1256.0 42949.9	240.7 247.8	10211.5 9994.0	0.83	1482.6 145391.7	0.266 0.002	OK
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	3582.9 111295.2	-86.8 -64.6	19055.5 18639.7	0.84	3143.6 308282.6	0.215 0.000	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	4119.7 132773.9	486.1 458.7	19055.5 19003.5	0.83	3096.0 303617.3	0.343 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1502.9 43488.4	257.0 260.1	10228.3 10012.2	0.82	1471.3 144281.1	0.296 0.002	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	4727.7 106112.7	-79.4 -56.7	19055.5 18535.7	0.82	3034.2 297548.6	0.276 0.000	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	5390.1 129342.7	505.8 439.8	19055.5 18951.5	0.81	2957.0 289986.9	0.414 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1750.7 43488.4	245.7 243.5	10228.3 10012.2	0.80	1457.9 142966.8	0.311 0.002	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	5867.3 96777.4	-11.1 -38.1	18951.5 18327.8	0.84	2895.2 283925.1	0.330 0.000	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	6674.1 119810.9	397.4 426.4	19003.5 18795.6	0.77	2778.8 272508.9	0.461 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 576	1989.9 42432.8	231.3 235.3	10228.3 9976.2	0.79	1443.0 141508.0	0.328 0.002	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	7003.8 162352.9	-13.2 -20.2	26448.0 25626.5	0.83	4930.8 483541.7	0.277 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	7998.8 201873.6	587.6 657.0	26624.0 26213.3	0.81	4778.5 468614.9	0.407 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2229.0 44939.1	230.5 238.3	11355.1 11029.9	0.78	1584.0 155339.0	0.320 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	8133.3 149734.3	18.3 15.9	26330.6 25391.7	0.78	4756.4 466445.1	0.323 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	9339.6 192891.5	509.7 544.5	26448.0 26095.9	0.79	4541.5 445368.5	0.441 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2467.3 44939.1	225.3 231.0	11355.1 11029.9	0.77	1567.6 153724.6	0.337 0.002	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 695	9273.2 156018.7	81.5 -37.5	26046.2 25512.2	0.93	4554.1 446604.7	0.378 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	10701.9 175652.8	342.5 533.7	26046.2 25845.9	0.80	4263.1 418065.1	0.498 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	2689.8 38342.7	73.3 160.9	10936.4 10751.4	0.81	1550.7 152069.4	0.334 0.001	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	510.0 40300.1	-293.9 -429.0	7780.8 7780.8	0.91	1165.5 114301.3	0.401 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	790.4 40300.1	159.4 233.9	7780.8 7780.8	0.88	1157.3 113493.5	0.281 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	236.1 40300.1	77.5 87.3	7780.8 7780.8	0.93	1170.2 114754.2	0.100 0.001	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	902.7 39311.2	-158.5 -198.2	7729.0 7755.9	0.86	1153.0 113072.1	0.266 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1345.9 39311.2	54.2 78.7	7755.9 7755.9	0.84	1130.5 110864.2	0.232 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	540.9 38282.0	52.2 56.9	7755.9 7729.0	0.89	1164.8 114229.5	0.114 0.000	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	1309.3 104565.9	-253.2 -338.7	15274.9 15357.1	0.90	2714.1 266163.3	0.199 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1911.0 116034.5	144.3 201.0	15357.1 15521.6	0.89	2685.9 263394.3	0.191 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	856.9 45721.4	82.3 74.5	10228.3 10084.3	0.87	1496.6 146766.4	0.133 0.001	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1718.9 97044.7	-222.4 -253.1	15110.4 15233.8	0.87	2696.0 264391.0	0.196 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2474.7 116034.5	137.2 158.0	15192.7 15521.6	0.86	2649.8 259861.1	0.214 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1175.8 45721.4	75.6 62.0	10228.3 10084.3	0.85	1485.8 145709.6	0.161 0.001	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	2122.1 93544.3	-200.4 -249.1	15005.9 15171.4	0.86	2673.5 262177.4	0.222 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	3045.0 114597.5	157.3 194.2	15171.4 15502.4	0.85	2604.0 255362.5	0.263 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1494.4 45155.2	77.6 71.4	10211.5 10066.5	0.83	1471.7 144322.7	0.192 0.001	OK
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	2521.7 111295.2	-189.0 -238.4	18327.8 18639.7	0.87	3218.1 315591.5	0.202 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3621.5 132773.9	188.1 223.1	18535.7 19003.5	0.85	3140.4 307968.3	0.254 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1816.3 45721.4	87.0 80.5	10228.3 10084.3	0.81	1454.0 142585.2	0.229 0.001	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	2918.1 106112.7	-184.9 -226.1	18327.8 18535.7	0.85	3193.3 313158.6	0.219 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	4203.4 129342.7	205.9 227.6	18431.8 18951.5	0.83	3088.0 302831.2	0.287 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2139.7 44583.9	84.1 73.4	10228.3 10048.2	0.79	1432.7 140499.9	0.259 0.001	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	3310.6 96777.4	-135.3 -205.7	17912.0 18327.8	0.85	3165.2 310400.2	0.240 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	4789.1 122867.6	187.8 226.4	18119.9 18847.6	0.82	3027.4 296888.2	0.323 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2463.0 44583.9	78.9 78.4	10228.3 10048.2	0.77	1408.0 138073.8	0.288 0.001	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	3704.8 162352.9	-166.4 -247.1	24922.3 25626.5	0.87	5291.0 518869.2	0.189 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	5381.7 201873.6	257.3 308.9	25157.0 26213.3	0.85	5135.6 503632.9	0.264 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2791.6 47188.8	90.0 94.9	11355.1 11111.2	0.76	1542.5 151264.1	0.298 0.001	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	4099.7 149734.3	-164.2 -205.1	24687.6 25391.7	0.85	5259.6 515787.5	0.199 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	5975.7 192891.5	278.3 281.7	24922.3 26095.9	0.83	5066.8 496886.8	0.284 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	3126.3 47188.8	87.6 97.7	11355.1 11111.2	0.76	1513.3 148406.3	0.329 0.001	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	4498.3 156018.7	-3.8 -199.8	25245.2 25512.2	0.91	5224.6 512360.7	0.213 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	6573.6 180022.8	159.6 274.5	25378.7 25912.7	0.85	4990.3 489382.8	0.304 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 615	3469.6 40363.3	32.8 90.7	10936.4 10843.9	0.80	1480.0 145139.9	0.368 0.001	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	327.5 39245.0	-228.9 -360.1	7754.2 7754.2	0.93	1169.0 114640.0	0.329 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	513.0 40300.1	-497.3 -694.1	7780.8 7780.8	0.90	1165.5 114294.5	0.608 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	329.5 40300.1	-566.8 -817.5	7780.8 7780.8	0.92	1169.0 114637.1	0.692 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	513.7 40300.1	-571.3 -828.8	7780.8 7780.8	0.90	1165.5 114292.9	0.714 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	287.9 40300.1	-469.2 -650.3	7780.8 7780.8	0.93	1169.6 114693.9	0.555 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	215.3 39245.0	-85.1 -201.2	7754.2 7754.2	0.95	1170.4 114774.9	0.191 0.002	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	886.7 35425.8	-549.8 -709.9	7648.4 7487.0	0.86	1153.7 113135.6	0.653 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	860.7 39311.2	-849.7 -946.7	7755.9 7755.9	0.86	1154.7 113236.4	0.821 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	719.6 38282.0	-767.6 -907.0	7729.0 7755.9	0.87	1159.7 113730.3	0.782 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	910.1 38282.0	-765.8 -901.7	7729.0 7755.9	0.86	1152.7 113042.6	0.794 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	690.2 39311.2	-842.2 -940.7	7755.9 7755.9	0.87	1160.7 113822.2	0.804 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	280.7 35425.8	-513.7 -628.6	7648.4 7487.0	0.92	1169.6 114703.1	0.535 0.005	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	1771.5 86197.2	-3.5 -1315.1	15028.2 14452.6	0.93	2693.4 264128.6	0.578 0.005	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1098.0 110076.5	-668.1 -2159.0	15439.4 15357.1	0.93	2721.5 266890.5	0.816 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	1130.4 99459.0	-385.0 -1810.0	15274.9 15357.1	0.94	2720.5 266787.3	0.699 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	1318.4 99459.0	-385.5 -1812.3	15274.9 15357.1	0.93	2713.8 266129.4	0.710 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1273.0 110076.5	-678.4 -2156.0	15439.4 15357.1	0.93	2715.5 266297.6	0.823 0.008	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	2681.1 78777.2	-119.8 -1787.2	14863.7 14123.7	0.90	2634.3 258340.5	0.799 0.007	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	1345.6 104565.9	-714.0 -2284.9	15357.1 15233.8	0.93	2712.7 266025.9	0.870 0.009	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1552.3 90306.7	-653.1 -2095.8	15110.4 15233.8	0.91	2704.0 265169.9	0.814 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1727.2 90306.7	-653.0 -2095.2	15110.4 15233.8	0.91	2695.6 264349.8	0.823 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	1858.9 104565.9	-711.9 -2276.0	15357.1 15233.8	0.91	2688.7 263675.1	0.894 0.009	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	3601.8 93544.3	-1072.2 -1533.6	15171.4 14592.1	0.83	2550.0 250072.8	0.732 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	1601.0 108713.4	-1620.5 -2136.0	15419.6 15171.4	0.89	2701.7 264950.1	0.813 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	1975.3 85129.8	-895.0 -1780.7	15005.9 15171.4	0.89	2682.2 263037.3	0.721 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	2130.5 85129.8	-895.1 -1780.8	15005.9 15171.4	0.88	2672.9 262126.4	0.730 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	2432.7 108713.4	-1657.0 -2136.0	15419.6 15171.4	0.87	2652.9 260155.8	0.852 0.008	OK
6F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 597	5182.7 132773.9	-1058.7 -2324.4	19003.5 18535.7	0.86	2982.3 292460.9	0.909 0.008	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	1286.3 136343.5	-1568.3 -2890.7	19055.5 18639.7	0.93	3272.3 320899.3	0.889 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	2406.1 96777.4	-585.5 -1581.3	18327.8 18639.7	0.89	3224.7 316234.5	0.571 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	2529.6 96777.4	-585.5 -1581.2	18327.8 18639.7	0.89	3217.7 315546.5	0.577 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	3590.3 136343.5	-1663.2 -2844.7	19055.5 18639.7	0.87	3143.0 308222.2	0.966 0.009	OK
5F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 611	6785.7 132773.9	-1298.7 -2208.3	19003.5 18431.8	0.82	2761.5 270814.2	0.948 0.008	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	985.6 136343.5	-1789.3 -2810.4	19055.5 18535.7	0.93	3280.1 321670.1	0.853 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	2841.3 96777.4	-857.8 -1901.7	18327.8 18535.7	0.88	3198.4 313657.7	0.676 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	2925.2 96777.4	-857.9 -1901.7	18327.8 18535.7	0.87	3192.8 313111.5	0.680 0.006	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	4736.0 136343.5	-1912.2 -2709.3	19055.5 18535.7	0.84	3033.2 297459.3	0.973 0.009	OK
4F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 653	8393.5 116866.9	-1799.1 -1916.4	18743.6 18119.9	0.74	2480.8 243279.0	0.928 0.008	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	688.7 129342.7	-2331.6 -2526.5	18951.5 18327.8	0.93	3285.8 322231.0	0.755 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	3276.1 81455.6	-1424.0 -1553.4	17912.0 18327.8	0.81	3167.8 310656.9	0.580 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	3317.8 81455.6	-1423.8 -1553.3	17912.0 18327.8	0.81	3164.7 310346.6	0.582 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	5876.6 129342.7	-2254.1 -2435.1	18951.5 18327.8	0.79	2894.0 283802.0	0.937 0.009	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	10041.2 192891.5	-2670.0 -1396.5	26095.9 25157.0	0.83	4402.8 431770.7	0.828 0.006	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	405.7 221827.5	-3221.8 -1979.1	26448.0 25626.5	0.97	5429.3 532430.1	0.590 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	3723.8 128540.8	-2217.4 -992.6	24922.3 25626.5	0.88	5289.6 518728.5	0.518 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	3710.8 128540.8	-2218.2 -992.8	24922.3 25626.5	0.88	5290.5 518824.8	0.518 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	7014.0 221827.5	-3270.7 -2056.5	26448.0 25626.5	0.86	4929.3 483399.0	0.806 0.007	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	11705.6 184495.8	-3688.4 -469.2	25978.5 24922.3	0.86	4033.8 395576.6	1.092 0.009	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	138.5 211498.0	-4488.8 -997.9	26330.6 25391.7	0.98	5430.8 532575.6	0.820 0.008	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	4180.0 119592.9	-2981.2 -178.8	24687.6 25391.7	0.90	5252.8 515122.9	0.682 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	4103.9 119592.9	-2978.7 -178.2	24687.6 25391.7	0.90	5259.2 515752.7	0.678 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	8144.5 211498.0	-4280.5 -979.8	26330.6 25391.7	0.88	4754.6 466263.5	1.042 0.009	NG
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	663 711	13377.0 171440.1	-3649.8 394.6	25779.2 25378.7	0.88	3606.3 353656.0	1.165 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	4637.8 142588.2	-5205.8 675.4	25245.2 25512.2	0.92	5211.6 511086.1	1.097 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	4502.0 142588.2	-5231.4 674.4	25245.2 25512.2	0.92	5224.3 512327.0	1.096 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 695	9284.9 189266.4	-4583.2 -85.1	26046.2 25512.2	0.89	4551.9 446386.7	1.151 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	467.5 40300.1	-271.3 -426.7	7780.8 7780.8	0.91	1166.5 114393.4	0.396 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	832.7 40300.1	-555.6 -745.4	7780.8 7780.8	0.87	1155.8 113341.3	0.675 0.007	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	606.7 40300.1	-573.5 -823.4	7780.8 7780.8	0.90	1163.1 114062.0	0.717 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	771.7 40300.1	-580.5 -841.8	7780.8 7780.8	0.88	1158.0 113558.2	0.746 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	501.4 40300.1	-490.5 -671.1	7780.8 7780.8	0.90	1165.7 114320.5	0.589 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	401.8 40300.1	-108.7 -209.0	7780.8 7780.8	0.92	1167.8 114519.9	0.218 0.002	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	1105.8 37292.7	-525.1 -711.2	7702.2 7702.2	0.85	1143.8 112168.6	0.676 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1365.2 39311.2	-846.9 -958.3	7755.9 7755.9	0.82	1129.3 110748.5	0.875 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1161.2 39311.2	-739.9 -901.3	7755.9 7755.9	0.84	1141.0 111890.1	0.819 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1262.0 39311.2	-736.9 -893.0	7755.9 7755.9	0.84	1135.4 111348.8	0.822 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	957.0 39311.2	-844.0 -951.1	7755.9 7755.9	0.85	1150.7 112848.6	0.833 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	591.0 37292.7	-494.4 -644.2	7702.2 7702.2	0.89	1163.5 114103.8	0.573 0.006	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	2048.8 94717.3	6.8 -1342.9	15192.7 15192.7	0.93	2677.9 262614.7	0.599 0.005	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1781.5 112996.6	-681.2 -2223.3	15480.5 15521.6	0.92	2692.8 264077.8	0.872 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1724.3 104565.9	-379.8 -1839.0	15357.1 15521.6	0.92	2695.8 264364.5	0.742 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1756.5 104565.9	-381.8 -1842.6	15357.1 15521.6	0.92	2694.1 264204.1	0.745 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1592.5 112996.6	-688.7 -2226.7	15480.5 15521.6	0.92	2702.1 264989.1	0.863 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	435.1 94717.3	17.2 -1351.4	15192.7 15192.7	0.97	2736.3 268342.9	0.508 0.005	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	2994.7 82362.0	-92.6 -1798.0	14946.0 15028.2	0.90	2608.4 255796.1	0.813 0.007	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2197.1 110076.5	-696.2 -2268.1	15439.4 15521.6	0.91	2668.7 261714.4	0.909 0.009	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2284.7 94717.3	-626.9 -2100.5	15192.7 15521.6	0.90	2663.0 261153.7	0.857 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2250.3 94717.3	-626.6 -2098.1	15192.7 15521.6	0.90	2665.3 261376.2	0.854 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2226.4 110076.5	-693.0 -2261.5	15439.4 15521.6	0.91	2666.9 261529.5	0.909 0.009	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	273.1 82362.0	-88.0 -1779.5	14946.0 15028.2	0.97	2738.0 268506.8	0.650 0.007	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	3948.9 98227.3	-1048.0 -1562.2	15254.1 15171.4	0.83	2511.8 246326.9	0.755 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2615.9 111597.3	-1609.3 -2156.2	15461.0 15502.4	0.87	2639.4 258833.6	0.868 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2849.6 93544.3	-869.2 -1808.8	15171.4 15502.4	0.87	2620.8 257008.2	0.781 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2752.5 93544.3	-869.3 -1809.3	15171.4 15502.4	0.87	2628.7 257785.6	0.776 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 537	2869.6 111597.3	-1670.4 -2154.6	15461.0 15461.0	0.86	2619.1 256844.9	0.878 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	112.9 98227.3	-1002.8 -1544.6	15254.1 15171.4	0.97	2738.9 268595.2	0.556 0.006	OK
6F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	5483.4 136343.5	-1053.9 -2345.4	19055.5 18847.6	0.85	2945.4 288842.2	0.926 0.008	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	2440.8 136343.5	-1584.2 -2897.0	19055.5 19003.5	0.90	3222.8 316044.7	0.932 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3417.2 106112.7	-577.9 -1605.7	18535.7 19003.5	0.88	3156.9 309590.9	0.627 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3264.1 106112.7	-577.8 -1605.6	18535.7 19003.5	0.88	3168.7 310745.0	0.619 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	4129.5 136343.5	-1696.2 -2825.4	19055.5 18951.5	0.86	3095.1 303526.2	0.980 0.009	OK
5F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	7014.9 136343.5	-1284.6 -2213.2	19055.5 18847.6	0.82	2725.1 267244.7	0.954 0.008	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2261.3 136343.5	-1773.3 -2797.4	19055.5 18951.5	0.89	3232.5 316996.8	0.893 0.009	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3987.5 101283.9	-842.4 -1908.3	18431.8 18951.5	0.86	3108.4 304826.8	0.734 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3784.5 101283.9	-842.6 -1908.3	18431.8 18951.5	0.86	3126.5 306606.6	0.724 0.006	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	5402.1 136343.5	-1971.0 -2671.0	19055.5 18951.5	0.83	2955.5 289839.7	0.984 0.009	OK
4F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	8554.8 122867.6	-1812.4 -1927.4	18847.6 18587.7	0.74	2449.3 240193.9	0.929 0.008	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	2077.5 132773.9	-2346.9 -2540.6	19003.5 18795.6	0.88	3241.6 317896.6	0.800 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	4560.7 88622.0	-1438.5 -1567.7	18119.9 18847.6	0.78	3052.0 299298.5	0.645 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 562	4313.1 88622.0	-1438.2 -1567.6	18119.9 18795.6	0.79	3077.3 301777.1	0.633 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 569	6686.4 132773.9	-2209.9 -2390.3	19003.5 18743.6	0.78	2776.9 272323.6	0.956 0.009	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	10110.4 211498.0	-2646.6 -1386.8	26330.6 25861.2	0.83	4388.6 430375.8	0.817 0.006	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	1866.1 238800.5	-3199.1 -1966.9	26624.0 26213.3	0.93	5395.4 529112.4	0.623 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	5133.0 138531.6	-2186.9 -978.3	25157.0 26213.3	0.86	5162.3 506247.8	0.564 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	4855.5 138531.6	-2188.4 -978.5	25157.0 26213.3	0.86	5190.5 509019.0	0.554 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	8010.4 238800.5	-3269.2 -2102.7	26624.0 26213.3	0.85	4776.6 468429.2	0.835 0.007	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	11665.8 192891.5	-3702.9 -490.2	26095.9 25626.5	0.86	4043.2 396505.9	1.080 0.009	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	1639.6 221827.5	-4489.4 -1020.4	26448.0 26095.9	0.95	5403.5 529906.4	0.852 0.008	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	5702.5 128540.8	-3024.6 -208.9	24922.3 26095.9	0.89	5099.4 500076.8	0.746 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	5406.2 128540.8	-3019.3 -207.6	24922.3 26095.9	0.89	5132.9 503368.5	0.734 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 639	9348.4 221827.5	-4171.4 -993.6	26448.0 25978.5	0.87	4539.8 445203.5	1.060 0.009	NG
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	13253.9 180022.8	-3699.6 418.4	25912.7 25645.7	0.88	3639.7 356931.6	1.164 0.010	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	1405.5 189266.4	-5368.1 239.5	26046.2 25845.9	0.96	5410.8 530619.5	1.009 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	6276.9 149076.8	-5000.5 709.6	25378.7 25912.7	0.91	5029.2 493196.2	1.124 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	5968.6 149076.8	-5040.7 706.7	25378.7 25912.7	0.91	5067.7 496971.0	1.119 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 663	10702.2 189266.4	-4280.8 -233.2	26046.2 25779.2	0.87	4263.0 418060.4	1.146 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	299.3 31364.6	-133.2 -460.8	7515.2 7701.1	0.94	1169.4 114679.2	0.412 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	212.4 40300.1	-432.4 -705.1	7780.8 7754.2	0.94	1170.4 114777.7	0.597 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	186.8 40300.1	-458.1 -669.7	7780.8 7780.8	0.94	1170.6 114800.3	0.565 0.006	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	333.7 39245.0	-422.3 -702.5	7754.2 7754.2	0.93	1168.9 114630.8	0.603 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	207.3 38230.8	-381.8 -660.7	7727.7 7727.7	0.94	1170.5 114782.4	0.561 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	47.7 31364.6	-80.9 -262.4	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114872.6	0.225 0.002	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	711.0 27903.3	-295.9 -430.4	7379.5 7567.7	0.87	1160.0 113757.5	0.423 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	491.6 39311.2	-808.7 -868.9	7755.9 7675.3	0.89	1166.0 114342.2	0.734 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	494.1 39311.2	-1032.2 -1013.1	7755.9 7729.0	0.89	1165.9 114336.7	0.857 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	568.9 38282.0	-804.2 -858.0	7729.0 7675.3	0.88	1164.1 114160.5	0.730 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	477.0 37292.7	-617.6 -741.8	7702.2 7648.4	0.90	1166.3 114373.6	0.637 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	8.0 27903.3	-301.9 -478.4	7379.5 7567.7	0.99	1171.4 114877.5	0.404 0.004	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1172.0 37689.7	49.4 -469.7	9796.1 9868.1	0.92	1486.0 145724.1	0.416 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	858.1 50736.0	-616.9 -1186.8	10228.3 10012.2	0.90	1496.6 146763.0	0.807 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	807.7 50736.0	-1000.5 -1418.8	10228.3 10084.3	0.89	1498.0 146900.0	0.933 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	711.2 50736.0	-607.3 -1181.9	10228.3 10048.2	0.91	1500.4 147139.0	0.794 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	768.9 50736.0	-323.1 -873.7	10228.3 9940.2	0.92	1499.0 146999.8	0.616 0.006	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1624.8 36012.8	-97.9 -805.0	9724.1 9868.1	0.88	1464.9 143659.7	0.659 0.006	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1218.7 50736.0	-710.7 -1343.6	10228.3 10012.2	0.88	1484.1 145542.1	0.926 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1117.5 50736.0	-1027.1 -1438.1	10228.3 10084.3	0.87	1488.0 145927.5	0.961 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	862.9 50736.0	-694.3 -1343.1	10228.3 10012.2	0.90	1496.4 146749.7	0.902 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1080.5 50736.0	-453.7 -1148.8	10228.3 9940.2	0.90	1489.4 146060.1	0.807 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2058.2 35566.8	-233.4 -615.9	9704.0 9849.0	0.83	1438.4 141057.3	0.574 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1568.3 50107.7	-839.7 -1225.2	10211.5 9994.0	0.85	1467.9 143953.6	0.870 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1421.7 50107.7	-1104.3 -1403.9	10211.5 10066.5	0.85	1475.2 144668.4	0.955 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1011.8 50107.7	-837.1 -1230.2	10211.5 9994.0	0.88	1491.8 146294.6	0.834 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1395.0 50107.7	-595.0 -981.5	10211.5 9921.5	0.87	1476.5 144791.2	0.720 0.007	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2475.2 36012.8	-120.7 -501.4	9724.1 9868.1	0.84	1407.0 137975.2	0.553 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1902.6 50736.0	-756.2 -1109.1	10228.3 10012.2	0.84	1448.6 142062.0	0.829 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1721.4 50736.0	-1069.1 -1330.3	10228.3 10084.3	0.83	1459.5 143132.9	0.932 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1161.4 50736.0	-731.8 -1100.9	10228.3 10012.2	0.87	1486.4 145764.4	0.769 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1718.4 50736.0	-481.0 -859.2	10228.3 9940.2	0.86	1459.7 143149.4	0.678 0.006	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2876.5 36012.8	-211.8 -622.6	9724.1 9796.1	0.81	1371.3 134474.9	0.659 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2230.7 50736.0	-835.3 -1201.2	10228.3 10012.2	0.82	1426.1 139851.5	0.908 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2017.5 50736.0	-1131.7 -1369.5	10228.3 10048.2	0.82	1441.1 141328.2	0.974 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1309.2 50736.0	-815.2 -1216.4	10228.3 10012.2	0.87	1480.3 145169.0	0.847 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2044.7 50736.0	-572.4 -982.5	10228.3 9940.2	0.84	1439.3 141147.9	0.776 0.007	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3264.7 36012.8	-469.5 -500.3	9724.1 9796.1	0.71	1331.6 130588.2	0.594 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 576	2559.3 50736.0	-1063.2 -1096.1	10228.3 9976.2	0.78	1399.9 137285.4	0.852 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2311.1 50736.0	-1256.4 -1293.2	10228.3 10048.2	0.79	1420.0 139256.2	0.939 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1451.9 50736.0	-1068.1 -1102.9	10228.3 10012.2	0.83	1473.8 144526.7	0.772 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 590	2364.4 50736.0	-827.8 -859.8	10228.3 9904.2	0.79	1415.9 138849.5	0.710 0.006	OK
3F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	3640.5 39077.1	-564.3 -240.2	10785.9 10867.2	0.78	1462.1 143386.8	0.631 0.004	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2891.4 55053.1	-1141.9 -866.0	11355.1 11029.9	0.80	1534.1 150446.0	0.843 0.008	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2606.4 55053.1	-1360.7 -1165.2	11355.1 11111.2	0.80	1557.2 152706.2	0.922 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1594.1 55053.1	-1138.3 -848.5	11355.1 11029.9	0.85	1619.7 158840.6	0.747 0.007	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	2684.9 53611.8	-904.9 -603.4	11314.5 10948.5	0.81	1551.1 152106.7	0.713 0.006	OK
2F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	4008.2 39077.1	-649.6 -161.9	10785.9 10867.2	0.80	1420.8 139330.1	0.721 0.005	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	3231.0 55053.1	-1327.0 -794.9	11355.1 11029.9	0.81	1503.5 147446.0	0.979 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2904.3 55053.1	-1483.7 -1061.9	11355.1 11111.2	0.80	1533.0 150338.2	1.020 0.010	NG
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1736.2 55053.1	-1345.9 -787.1	11355.1 11029.9	0.86	1612.8 158158.0	0.878 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	3006.7 53611.8	-1076.0 -537.3	11314.5 10948.5	0.82	1524.1 149465.0	0.840 0.007	OK
1F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	647 647	4372.9 36470.0	-1374.7 -35.1	10658.9 10658.9	0.82	1375.8 134920.3	1.185 0.010	NG
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	3595.3 42548.0	-1466.1 -601.9	10936.4 10751.4	0.79	1467.0 143858.7	1.103 0.010	NG
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 615	3211.9 42548.0	-1498.5 -944.1	10936.4 10843.9	0.78	1505.3 147624.0	1.055 0.010	NG
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 623	1877.7 42548.0	-1599.4 -562.4	10936.4 10797.7	0.86	1605.2 157420.0	1.040 0.010	NG
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	3318.8 42548.0	-1489.3 -340.3	10936.4 10751.4	0.83	1495.1 146616.8	1.116 0.010	NG

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	327.5 39245.0	-190.1 -252.5	7754.2 7754.2	0.92	1169.0 114640.0	0.242 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	467.5 40300.1	251.2 294.7	7780.8 7780.8	0.90	1166.5 114393.4	0.289 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	299.3 37255.5	172.7 213.3	7515.2 7701.1	0.92	1169.4 114679.2	0.209 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	886.7 30594.9	-96.1 -145.6	7648.4 7487.0	0.86	1153.7 113135.6	0.228 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	1105.8 37292.7	174.5 184.7	7702.2 7702.2	0.83	1143.8 112168.6	0.279 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	711.0 32877.7	142.7 126.7	7379.5 7567.7	0.86	1160.0 113757.5	0.204 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	1771.5 63934.5	-234.9 -321.7	15028.2 14452.6	0.86	2693.4 264128.6	0.226 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	2048.8 94717.3	191.7 188.7	15192.7 15192.7	0.85	2677.9 262614.7	0.196 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1172.0 39486.6	119.7 102.9	9796.1 9868.1	0.84	1486.0 145724.1	0.188 0.001	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	2681.1 54885.1	-211.4 -251.2	14863.7 14123.7	0.80	2634.3 258340.5	0.267 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	2994.7 86197.2	163.6 108.4	14946.0 15028.2	0.85	2608.4 255796.1	0.253 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1624.8 39486.6	103.4 89.7	9724.1 9868.1	0.81	1464.9 143659.7	0.225 0.001	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	3601.8 68464.0	-283.3 -333.8	15171.4 14592.1	0.79	2550.0 250072.8	0.348 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	3948.9 93544.3	33.0 21.4	15254.1 15171.4	0.83	2511.8 246326.9	0.271 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2058.2 38997.6	72.4 50.1	9704.0 9849.0	0.81	1438.4 141057.3	0.253 0.001	OK
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 597	5182.7 106112.7	-422.0 -457.5	19003.5 18535.7	0.79	2982.3 292460.9	0.395 0.002	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	5483.4 122867.6	-104.1 -137.8	19055.5 18847.6	0.81	2945.4 288842.2	0.327 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2475.2 39486.6	35.7 24.3	9724.1 9868.1	0.79	1407.0 137975.2	0.274 0.000	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 611	6785.7 101283.9	-450.1 -423.3	19003.5 18431.8	0.75	2761.5 270814.2	0.478 0.002	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	7014.9 122867.6	-136.6 -143.4	19055.5 18847.6	0.77	2725.1 267244.7	0.408 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2876.5 37689.7	19.9 14.2	9724.1 9796.1	0.76	1371.3 134474.9	0.307 0.000	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 653	8393.5 88622.0	-386.4 -431.5	18743.6 18119.9	0.71	2480.8 243279.0	0.566 0.002	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	8554.8 108657.6	-167.0 -176.9	18847.6 18587.7	0.73	2449.3 240193.9	0.503 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3264.7 37689.7	-12.5 -9.9	9724.1 9796.1	0.74	1331.6 130588.2	0.342 0.000	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	10041.2 138531.6	-510.9 -590.5	26095.9 25157.0	0.75	4402.8 431770.7	0.487 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	10110.4 176636.5	-223.5 -262.2	26330.6 25861.2	0.78	4388.6 430375.8	0.431 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	3640.5 40896.7	-13.1 -12.6	10785.9 10867.2	0.71	1462.1 143386.8	0.344 0.000	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	11705.6 128540.8	-477.2 -540.6	25978.5 24922.3	0.72	4033.8 395576.6	0.548 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	11665.8 162352.9	-243.6 -289.5	26095.9 25626.5	0.75	4043.2 396505.9	0.498 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	4008.2 40896.7	-32.1 -36.2	10785.9 10867.2	0.70	1420.8 139330.1	0.389 0.000	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	663 711	13377.0 149076.8	-446.7 -563.0	25779.2 25378.7	0.73	3606.3 353656.0	0.610 0.002	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	13253.9 163457.0	-315.3 -265.5	25912.7 25645.7	0.74	3639.7 356931.6	0.563 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	647 647	4372.9 36470.0	-89.0 -51.1	10658.9 10658.9	0.73	1375.8 134920.3	0.455 0.001	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	513.0 40300.1	-274.9 -388.1	7780.8 7780.8	0.90	1165.5 114294.5	0.369 0.003	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	832.7 40300.1	125.9 180.9	7780.8 7780.8	0.88	1155.8 113341.3	0.246 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	212.4 39245.0	-1.6 -2.2	7780.8 7754.2	0.94	1170.4 114777.7	0.029 0.000	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	860.7 39311.2	-127.3 -169.8	7755.9 7755.9	0.87	1154.7 113236.4	0.240 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1365.2 39311.2	47.1 52.6	7755.9 7755.9	0.82	1129.3 110748.5	0.214 0.000	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	491.6 36341.3	-7.4 -12.0	7755.9 7675.3	0.91	1166.0 114342.2	0.073 0.000	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1098.0 104565.9	-302.2 -393.7	15439.4 15357.1	0.91	2721.5 266890.5	0.204 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1781.5 116034.5	0.1 14.4	15480.5 15521.6	0.94	2692.8 264077.8	0.120 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	858.1 43488.4	-48.4 -60.8	10228.3 10012.2	0.87	1496.6 146763.0	0.122 0.000	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	1345.6 97044.7	-286.7 -322.7	15357.1 15233.8	0.89	2712.7 266025.9	0.195 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2197.1 116034.5	-32.9 -35.1	15439.4 15521.6	0.87	2668.7 261714.4	0.154 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1218.7 43488.4	-54.3 -58.5	10228.3 10012.2	0.84	1484.1 145542.1	0.155 0.000	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	1601.0 93544.3	-318.9 -383.6	15419.6 15171.4	0.88	2701.7 264950.1	0.231 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2615.9 114597.5	-68.4 -79.3	15461.0 15502.4	0.86	2639.4 258833.6	0.195 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1568.3 42949.9	-78.5 -86.4	10211.5 9994.0	0.82	1467.9 143953.6	0.206 0.001	OK
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	1286.3 111295.2	-389.5 -402.2	19055.5 18639.7	0.89	3272.3 320899.3	0.180 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	2440.8 132773.9	-152.3 -170.8	19055.5 19003.5	0.87	3222.8 316044.7	0.175 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1902.6 43488.4	-101.2 -107.0	10228.3 10012.2	0.80	1448.6 142062.0	0.249 0.001	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	985.6 106112.7	-397.5 -398.6	19055.5 18535.7	0.90	3280.1 321670.1	0.164 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2261.3 129342.7	-154.1 -165.3	19055.5 18951.5	0.87	3232.5 316996.8	0.164 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2230.7 43488.4	-100.0 -101.2	10228.3 10012.2	0.77	1426.1 139851.5	0.278 0.001	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	688.7 96777.4	-376.7 -412.9	18951.5 18327.8	0.92	3285.8 322231.0	0.154 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	2077.5 119810.9	-171.9 -181.9	19003.5 18795.6	0.87	3241.6 317896.6	0.160 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 576	2559.3 42432.8	-96.3 -101.6	10228.3 9976.2	0.76	1399.9 137285.4	0.311 0.001	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	405.7 162352.9	-461.9 -535.2	26448.0 25626.5	0.95	5429.3 532430.1	0.110 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	1866.1 201873.6	-203.9 -242.3	26624.0 26213.3	0.91	5395.4 529112.4	0.112 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2891.4 44939.1	-85.2 -95.0	11355.1 11029.9	0.76	1534.1 150446.0	0.309 0.001	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	138.5 149734.3	-538.7 -505.2	26330.6 25391.7	0.97	5430.8 532575.6	0.102 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	1639.6 192891.5	-220.6 -237.6	26448.0 26095.9	0.91	5403.5 529906.4	0.103 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	3231.0 44939.1	-69.5 -85.1	11355.1 11029.9	0.76	1503.5 147446.0	0.335 0.001	OK
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	1405.5 175652.8	-193.3 -156.6	26046.2 25845.9	0.92	5410.8 530619.5	0.087 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	3595.3 38342.7	-49.2 -58.9	10936.4 10751.4	0.72	1467.0 143858.7	0.363 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	329.5 40300.1	-285.7 -421.2	7780.8 7780.8	0.92	1169.0 114637.1	0.377 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	606.7 40300.1	172.0 247.9	7780.8 7780.8	0.90	1163.1 114062.0	0.271 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	186.8 40300.1	84.4 94.4	7780.8 7780.8	0.94	1170.6 114800.3	0.100 0.001	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	719.6 39311.2	-144.5 -191.6	7729.0 7755.9	0.88	1159.7 113730.3	0.240 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1161.2 39311.2	69.5 89.4	7755.9 7755.9	0.85	1141.0 111890.1	0.216 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	494.1 38282.0	62.4 62.2	7755.9 7729.0	0.89	1165.9 114336.7	0.112 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	1130.4 104565.9	-276.3 -377.5	15274.9 15357.1	0.91	2720.5 266787.3	0.201 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1724.3 116034.5	111.0 155.0	15357.1 15521.6	0.90	2695.8 264364.5	0.164 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	807.7 45721.4	70.6 58.3	10228.3 10084.3	0.88	1498.0 146900.0	0.122 0.000	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1552.3 97044.7	-255.3 -299.6	15110.4 15233.8	0.88	2704.0 265169.9	0.201 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2284.7 116034.5	88.5 99.0	15192.7 15521.6	0.87	2663.0 261153.7	0.182 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1117.5 45721.4	60.2 45.7	10228.3 10084.3	0.86	1488.0 145927.5	0.146 0.000	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	1975.3 93544.3	-261.4 -328.2	15005.9 15171.4	0.87	2682.2 263037.3	0.238 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2849.6 114597.5	71.9 93.5	15171.4 15502.4	0.86	2620.8 257008.2	0.218 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1421.7 45155.2	50.1 41.5	10211.5 10066.5	0.84	1475.2 144668.4	0.170 0.000	OK
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	2406.1 111295.2	-289.3 -353.6	18327.8 18639.7	0.87	3224.7 316234.5	0.226 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3417.2 132773.9	53.4 74.8	18535.7 19003.5	0.86	3156.9 309590.9	0.204 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1721.4 45721.4	44.5 38.4	10228.3 10084.3	0.82	1459.5 143132.9	0.196 0.000	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	2841.3 106112.7	-295.2 -343.2	18327.8 18535.7	0.85	3198.4 313657.7	0.246 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3987.5 129342.7	55.9 72.8	18431.8 18951.5	0.84	3108.4 304826.8	0.236 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2017.5 44583.9	39.6 32.1	10228.3 10048.2	0.81	1441.1 141328.2	0.223 0.000	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	3276.1 96777.4	-257.6 -332.8	17912.0 18327.8	0.84	3167.8 310656.9	0.270 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	4560.7 122867.6	30.5 61.0	18119.9 18847.6	0.86	3052.0 299298.5	0.268 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2311.1 44583.9	32.5 30.9	10228.3 10048.2	0.78	1420.0 139256.2	0.248 0.000	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	3723.8 162352.9	-321.7 -425.2	24922.3 25626.5	0.87	5289.6 518728.5	0.219 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	5133.0 201873.6	46.3 73.2	25157.0 26213.3	0.87	5162.3 506247.8	0.216 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2606.4 47188.8	40.0 40.5	11355.1 11111.2	0.77	1557.2 152706.2	0.254 0.000	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	4180.0 149734.3	-358.6 -388.0	24687.6 25391.7	0.84	5252.8 515122.9	0.231 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	5702.5 192891.5	35.3 47.4	24922.3 26095.9	0.85	5099.4 500076.8	0.236 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2904.3 47188.8	39.1 38.8	11355.1 11111.2	0.75	1533.0 150338.2	0.280 0.000	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	4637.8 156018.7	-94.2 -335.5	25245.2 25512.2	0.89	5211.6 511086.1	0.240 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	6276.9 180022.8	-5.5 82.4	25378.7 25912.7	0.91	5029.2 493196.2	0.262 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 615	3211.9 40363.3	-4.9 35.0	10936.4 10843.9	0.88	1505.3 147624.0	0.316 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	152.3 39245.0	174.1 330.5	7754.2 7754.2	0.95	1170.9 114826.2	0.289 0.003	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	401.4 40300.1	925.3 1036.0	7780.8 7780.8	0.91	1167.8 114520.7	0.860 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	308.6 37255.5	338.3 584.3	7515.2 7701.1	0.93	1169.3 114666.6	0.508 0.005	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	230.0 30594.9	622.1 662.8	7648.4 7487.0	0.92	1170.2 114760.4	0.553 0.006	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	761.7 37292.7	1053.1 1101.1	7702.2 7702.2	0.86	1158.3 113592.1	0.924 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	789.4 32877.7	668.4 708.4	7379.5 7567.7	0.85	1157.3 113496.8	0.633 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	243.3 63934.5	118.8 597.3	15028.2 14452.6	0.96	2738.2 268528.9	0.228 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1173.3 94717.3	1041.7 1718.1	15192.7 15192.7	0.91	2719.0 266646.1	0.656 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1321.0 39486.6	252.5 405.7	9796.1 9868.1	0.85	1479.8 145118.6	0.372 0.003	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	221.9 54885.1	-126.8 1522.2	14863.7 14123.7	0.97	2738.4 268543.1	0.557 0.006	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1567.4 86197.2	648.0 2244.6	14946.0 15028.2	0.91	2703.3 265102.4	0.867 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1924.0 39486.6	169.3 874.3	9724.1 9868.1	0.87	1447.3 141929.0	0.727 0.006	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	175.9 68464.0	703.2 1926.8	15171.4 14592.1	0.97	2738.6 268569.3	0.693 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	1969.7 93544.3	1746.7 2532.2	15254.1 15171.4	0.88	2682.6 263068.9	0.958 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2530.2 38997.6	270.2 911.8	9704.0 9849.0	0.83	1402.4 137526.8	0.800 0.007	OK
6F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2743.8 122867.6	1735.6 3132.8	19055.5 18847.6	0.88	3204.7 314272.2	1.006 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3132.5 39486.6	217.9 808.5	9724.1 9868.1	0.82	1345.7 131966.6	0.800 0.006	OK
5F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	3515.0 122867.6	2107.6 3002.1	19055.5 18847.6	0.86	3149.2 308826.3	0.990 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3730.7 37689.7	402.3 860.3	9724.1 9796.1	0.77	1277.4 125273.0	0.870 0.007	OK
4F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	4275.6 108657.6	2644.7 2581.6	18847.6 18587.7	0.80	3081.0 302140.8	0.903 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4324.2 37689.7	720.6 644.7	9724.1 9796.1	0.68	1198.0 117479.8	0.811 0.006	OK
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	5037.7 176636.5	3279.1 2072.7	26330.6 25861.2	0.86	5172.2 507216.7	0.731 0.006	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	4916.3 40896.7	683.2 340.1	10785.9 10867.2	0.74	1301.5 127637.7	0.803 0.005	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	5796.7 162352.9	4080.1 1400.5	26095.9 25626.5	0.87	5088.3 498993.5	0.906 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	5505.2 40896.7	805.7 399.8	10785.9 10867.2	0.73	1211.3 118785.4	0.918 0.007	OK
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	6553.9 163457.0	4965.9 575.1	25912.7 25645.7	0.89	4993.0 489642.1	1.102 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	647 647	6095.8 36470.0	1129.1 247.7	10658.9 10658.9	0.75	1110.5 108900.3	1.186 0.010	NG

Y方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	321.0 40300.1	71.1 189.7	7780.8 7780.8	0.94	1169.1 114649.3	0.194 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	629.5 40300.1	982.6 1070.4	7780.8 7780.8	0.88	1162.5 113999.6	0.898 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	375.7 39245.0	408.5 621.0	7780.8 7754.2	0.92	1168.2 114565.0	0.540 0.005	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	501.8 39311.2	760.6 702.7	7755.9 7755.9	0.89	1165.7 114319.7	0.651 0.007	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1025.4 39311.2	1083.4 1102.4	7755.9 7755.9	0.84	1147.7 112548.0	0.944 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	954.6 36341.3	812.1 833.0	7755.9 7675.3	0.84	1150.8 112858.5	0.738 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	430.1 104565.9	813.9 1377.8	15439.4 15357.1	0.95	2736.4 268349.1	0.507 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1621.0 116034.5	1807.0 2464.5	15480.5 15521.6	0.90	2700.8 264857.9	0.924 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1596.4 43488.4	415.9 586.6	10228.3 10012.2	0.84	1466.4 143808.7	0.497 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	221.3 97044.7	589.3 2337.4	15357.1 15233.8	0.97	2738.4 268543.4	0.844 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2275.9 116034.5	1843.5 2592.8	15439.4 15521.6	0.88	2663.6 261210.8	0.997 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2318.2 43488.4	348.5 1030.9	10228.3 10012.2	0.85	1419.5 139202.5	0.842 0.007	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	10.7 93544.3	841.3 2422.5	15419.6 15171.4	0.99	2739.1 268613.3	0.879 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2941.8 114597.5	1733.7 2564.8	15461.0 15502.4	0.87	2613.0 256245.1	1.022 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3041.7 42949.9	433.2 1054.2	10211.5 9994.0	0.81	1355.0 132880.5	0.915 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	3676.1 132773.9	1716.4 3033.7	19055.5 19003.5	0.87	3135.8 307519.3	1.018 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3766.8 43488.4	429.6 965.7	10228.3 10012.2	0.79	1272.9 124831.8	0.928 0.008	OK
5F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	4415.8 129342.7	2078.9 2950.5	19055.5 18951.5	0.84	3067.0 300766.2	1.015 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4494.2 43488.4	586.4 967.6	10228.3 10012.2	0.74	1173.0 115036.0	0.979 0.008	OK
4F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	5164.9 119810.9	2662.8 2527.9	19003.5 18795.6	0.80	2984.4 292667.9	0.949 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 576	5224.6 42432.8	838.9 789.4	10228.3 9976.2	0.66	1055.0 103463.9	0.942 0.008	OK
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	6068.4 201873.6	3658.3 2686.0	26624.0 26213.3	0.85	5055.4 495770.3	0.822 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	5960.8 44939.1	836.5 546.9	11355.1 11029.9	0.70	1134.4 111248.2	0.947 0.008	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	6981.4 192891.5	4312.5 1631.2	26448.0 26095.9	0.87	4933.9 483855.2	0.983 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	6700.1 44939.1	916.7 567.4	11355.1 11029.9	0.69	1001.6 98218.9	1.054 0.009	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	7909.3 175652.8	4789.4 1042.1	26046.2 25845.9	0.87	4793.1 470039.0	1.110 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	7456.7 38342.7	891.4 484.4	10936.4 10751.4	0.66	865.1 84840.6	1.134 0.011	NG

Y方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	316.0 40300.1	64.2 180.6	7780.8 7780.8	0.94	1169.2 114656.3	0.187 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	641.6 40300.1	972.4 1064.1	7780.8 7780.8	0.88	1162.1 113965.7	0.894 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	373.2 40300.1	430.7 620.1	7780.8 7780.8	0.92	1168.3 114569.0	0.539 0.005	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	495.4 39311.2	752.2 694.1	7729.0 7755.9	0.89	1165.9 114333.9	0.644 0.007	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1070.7 39311.2	1078.9 1099.0	7755.9 7755.9	0.84	1145.5 112337.8	0.945 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	1000.7 38282.0	819.7 857.8	7755.9 7729.0	0.84	1148.8 112659.0	0.762 0.008	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	423.0 104565.9	805.8 1354.9	15274.9 15357.1	0.95	2736.5 268357.7	0.499 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1717.5 116034.5	1808.7 2440.4	15357.1 15521.6	0.89	2696.1 264397.9	0.920 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1682.9 45721.4	416.1 577.8	10228.3 10084.3	0.83	1461.7 143346.1	0.499 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	211.5 97044.7	591.8 2330.6	15110.4 15233.8	0.97	2738.4 268549.5	0.842 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2428.2 116034.5	1854.3 2587.3	15192.7 15521.6	0.88	2653.2 260186.6	1.005 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2445.8 45721.4	355.0 1032.4	10228.3 10084.3	0.84	1409.4 138211.8	0.853 0.007	OK
7F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	3141.7 114597.5	1745.8 2549.1	15171.4 15502.4	0.86	2595.3 254507.2	1.030 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	3210.2 45155.2	437.1 1048.4	10211.5 10066.5	0.81	1337.5 131163.4	0.926 0.008	OK
6F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3925.7 132773.9	1739.4 3016.1	18535.7 19003.5	0.86	3114.0 305378.1	1.028 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3976.1 45721.4	442.1 962.7	10228.3 10084.3	0.78	1246.0 122190.6	0.943 0.008	OK
5F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	4711.9 129342.7	2097.1 2923.6	18431.8 18951.5	0.84	3035.9 297716.4	1.026 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	4744.3 44583.9	598.3 955.6	10228.3 10048.2	0.73	1134.6 111270.0	0.993 0.009	OK
4F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	5499.0 122867.6	2632.5 2513.7	18119.9 18847.6	0.79	2943.4 288648.7	0.968 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	5514.9 44583.9	822.2 780.7	10228.3 10048.2	0.66	1003.2 98381.9	0.957 0.008	OK
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	6436.3 201873.6	3660.9 2710.6	25157.0 26213.3	0.84	5008.5 491169.9	0.844 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	6291.1 47188.8	833.7 566.4	11355.1 11111.2	0.69	1075.3 105449.6	0.969 0.008	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	7377.9 192891.5	4285.9 1625.4	24922.3 26095.9	0.87	4875.9 478162.1	1.006 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx Iky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	7070.3 47188.8	881.9 571.9	11355.1 11111.2	0.68	934.8 91673.5	1.063 0.010	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	8321.1 180022.8	4735.7 1070.9	25378.7 25912.7	0.87	4724.9 463355.4	1.122 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 615	7865.9 40363.3	815.9 526.0	10936.4 10843.9	0.64	791.4 77606.2	1.115 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx Iky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	318.4 40300.1	64.0 179.8	7780.8 7780.8	0.94	1169.1 114653.0	0.186 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	639.0 40300.1	982.8 1070.2	7780.8 7780.8	0.88	1162.2 113973.0	0.898 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	391.2 39245.0	418.5 630.9	7754.2 7754.2	0.92	1168.0 114538.5	0.549 0.006	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	500.0 39311.2	751.0 691.8	7729.0 7755.9	0.89	1165.8 114323.8	0.644 0.007	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1054.7 39311.2	1081.1 1100.8	7755.9 7755.9	0.84	1146.3 112412.8	0.945 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	972.6 36341.3	812.8 834.6	7729.0 7675.3	0.84	1150.1 112782.0	0.741 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	431.4 104565.9	805.6 1348.5	15274.9 15357.1	0.95	2736.4 268347.5	0.497 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1683.9 116034.5	1810.0 2447.9	15357.1 15521.6	0.90	2697.8 264560.8	0.921 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1620.9 44583.9	417.5 582.4	10228.3 10048.2	0.84	1465.1 143680.3	0.496 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	222.0 97044.7	594.1 2322.6	15110.4 15233.8	0.97	2738.4 268543.0	0.839 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2382.9 116034.5	1854.0 2589.0	15192.7 15521.6	0.88	2656.3 260498.7	1.003 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2347.5 43488.4	350.0 1025.8	10228.3 10012.2	0.84	1417.2 138979.6	0.841 0.007	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	10.4 93544.3	843.0 2419.0	15005.9 15171.4	0.99	2739.1 268613.3	0.878 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	3084.5 114597.5	1743.5 2553.4	15171.4 15502.4	0.86	2600.4 255016.2	1.029 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3074.7 42949.9	432.3 1049.3	10211.5 9994.0	0.81	1351.7 132551.7	0.915 0.008	OK
6F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3856.3 132773.9	1735.4 3022.2	18535.7 19003.5	0.87	3120.2 305987.4	1.027 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3802.2 43488.4	429.7 963.2	10228.3 10012.2	0.79	1268.5 124395.6	0.930 0.008	OK
5F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	4629.8 129342.7	2095.1 2930.8	18431.8 18951.5	0.84	3044.7 298582.1	1.025 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4529.7 43488.4	586.3 963.9	10228.3 10012.2	0.74	1167.7 114513.1	0.980 0.008	OK
4F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 562	5403.5 119810.9	2640.1 2517.5	18119.9 18795.6	0.79	2955.4 289823.5	0.964 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5257.1 43488.4	834.0 786.3	10228.3 10012.2	0.66	1049.4 102907.5	0.941 0.008	OK
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	6326.7 201873.6	3664.8 2707.0	25157.0 26213.3	0.85	5022.8 492568.9	0.841 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	5987.1 44939.1	835.5 548.4	11355.1 11029.9	0.70	1129.8 110794.4	0.949 0.008	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	7253.7 192891.5	4296.6 1625.0	24922.3 26095.9	0.87	4894.4 479979.4	1.003 0.009	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	6717.5 44939.1	914.5 564.5	11355.1 11029.9	0.69	998.4 97909.8	1.055 0.009	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	8182.2 180022.8	4753.7 1062.7	25378.7 25912.7	0.87	4748.3 465647.4	1.120 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 623	7456.2 39333.5	891.5 483.0	10936.4 10797.7	0.66	865.2 84849.6	1.132 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx Iky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	318.3 40300.1	72.1 188.4	7780.8 7780.8	0.94	1169.1 114653.2	0.193 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	625.2 40300.1	992.4 1077.3	7780.8 7780.8	0.88	1162.6 114011.5	0.903 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	390.8 38230.8	399.9 636.1	7727.7 7727.7	0.92	1168.0 114539.3	0.554 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	496.0 39311.2	757.5 697.0	7755.9 7755.9	0.89	1165.9 114332.5	0.648 0.007	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1009.8 39311.2	1084.1 1103.3	7755.9 7755.9	0.84	1148.4 112618.2	0.943 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	913.9 35425.8	786.7 797.8	7702.2 7648.4	0.84	1152.6 113027.2	0.707 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	422.3 104565.9	818.1 1360.3	15439.4 15357.1	0.95	2736.5 268358.6	0.501 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1595.6 116034.5	1812.1 2455.9	15480.5 15521.6	0.90	2702.0 264974.7	0.920 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1501.4 41415.1	417.2 571.0	10228.3 9940.2	0.84	1471.3 144288.5	0.479 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	211.0 97044.7	597.0 2318.1	15357.1 15233.8	0.97	2738.4 268549.8	0.837 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2238.4 116034.5	1843.8 2592.2	15439.4 15521.6	0.88	2666.1 261453.0	0.995 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2173.6 41415.1	346.8 1026.0	10228.3 9940.2	0.85	1430.3 140261.5	0.826 0.007	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	0.6 93544.3	843.7 2416.6	15419.6 15171.4	1.00	2739.1 268613.5	0.881 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 537	2891.4 111597.3	1735.1 2568.0	15461.0 15461.0	0.87	2617.3 256665.7	1.020 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	2845.7 40902.2	429.0 1051.5	10211.5 9921.5	0.81	1374.2 134761.8	0.897 0.008	OK
6F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	3607.1 129342.7	1716.0 3035.8	19055.5 18951.5	0.87	3141.6 308086.4	1.015 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3518.2 41415.1	416.4 966.0	10228.3 9940.2	0.79	1303.0 127785.2	0.908 0.008	OK
5F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	4323.6 129342.7	2077.9 2954.5	19055.5 18951.5	0.84	3076.2 301675.3	1.012 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4191.2 41415.1	574.3 976.9	10228.3 9940.2	0.75	1216.8 119325.7	0.960 0.008	OK
4F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 569	5046.3 116866.9	2670.3 2531.0	19003.5 18743.6	0.80	2998.3 294034.1	0.946 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 590	4865.4 40433.6	848.6 795.2	10228.3 9904.2	0.66	1115.3 109372.1	0.916 0.008	OK
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	5917.9 201873.6	3664.3 2682.2	26624.0 26213.3	0.85	5073.8 497573.7	0.818 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	5544.1 42846.5	838.3 531.1	11314.5 10948.5	0.71	1204.9 118165.0	0.917 0.007	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 639	6793.6 184495.8	4330.0 1627.8	26448.0 25978.5	0.87	4960.3 486442.8	0.980 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	6224.5 42846.5	948.1 559.8	11314.5 10948.5	0.70	1087.3 106627.0	1.035 0.009	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 663	7680.2 171440.1	4819.0 1026.0	26046.2 25779.2	0.87	4829.5 473609.6	1.108 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	6917.3 38342.7	988.7 441.3	10936.4 10751.4	0.69	962.4 94377.9	1.148 0.010	NG

Y方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	156.0 39245.0	170.8 323.3	7754.2 7754.2	0.95	1170.9 114823.7	0.284 0.003	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	397.4 40300.1	917.2 1030.8	7780.8 7780.8	0.91	1167.9 114527.8	0.856 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	300.5 37255.5	342.2 583.8	7515.2 7701.1	0.93	1169.4 114677.5	0.507 0.005	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	238.0 30594.9	614.3 649.5	7648.4 7487.0	0.91	1170.1 114752.1	0.543 0.006	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	751.4 37292.7	1049.4 1099.0	7702.2 7702.2	0.86	1158.7 113626.6	0.922 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	774.5 32877.7	670.4 704.4	7379.5 7567.7	0.85	1157.9 113548.6	0.629 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	256.6 63934.5	113.1 563.4	15028.2 14452.6	0.96	2738.1 268519.3	0.216 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1153.7 94717.3	1036.0 1672.2	15192.7 15192.7	0.91	2719.7 266711.1	0.639 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1296.4 39486.6	261.1 403.0	9796.1 9868.1	0.85	1480.9 145223.6	0.367 0.003	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	230.7 54885.1	-111.6 1484.1	14863.7 14123.7	0.97	2738.3 268537.4	0.544 0.006	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1547.7 86197.2	654.8 2217.5	14946.0 15028.2	0.91	2704.2 265190.0	0.856 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1889.2 39486.6	177.1 864.2	9724.1 9868.1	0.87	1449.5 142145.2	0.717 0.006	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	166.7 68464.0	706.6 1914.8	15171.4 14592.1	0.97	2738.7 268573.8	0.689 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	1952.5 93544.3	1748.4 2527.8	15254.1 15171.4	0.88	2683.5 263164.9	0.956 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2496.7 38997.6	271.4 904.7	9704.0 9849.0	0.84	1405.2 137801.2	0.793 0.007	OK
6F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2737.4 122867.6	1738.5 3131.1	19055.5 18847.6	0.88	3205.1 314311.9	1.005 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3104.5 39486.6	221.5 807.8	9724.1 9868.1	0.82	1348.6 132251.5	0.797 0.006	OK
5F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	3525.7 122867.6	2116.1 2998.2	19055.5 18847.6	0.86	3148.3 308741.4	0.989 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3711.2 37689.7	404.8 856.6	9724.1 9796.1	0.77	1279.8 125510.2	0.866 0.007	OK
4F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	4307.6 108657.6	2635.0 2575.4	18847.6 18587.7	0.80	3077.8 301830.8	0.901 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4316.4 37689.7	717.7 642.6	9724.1 9796.1	0.68	1199.1 117590.6	0.809 0.006	OK
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	5098.3 176636.5	3290.2 2080.7	26330.6 25861.2	0.86	5165.9 506602.7	0.734 0.006	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	4922.3 40896.7	684.9 343.1	10785.9 10867.2	0.74	1300.7 127553.1	0.804 0.005	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	5893.1 162352.9	4087.7 1388.2	26095.9 25626.5	0.87	5076.8 497866.4	0.911 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	5527.1 40896.7	809.1 397.6	10785.9 10867.2	0.73	1207.7 118436.6	0.922 0.007	OK
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	6690.0 163457.0	4947.9 571.9	25912.7 25645.7	0.89	4974.6 487839.4	1.104 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	647 647	6137.3 36470.0	1120.2 245.0	10658.9 10658.9	0.75	1103.0 108168.5	1.185 0.010	NG

Y方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	152.3 39245.0	-30.2 -34.6	7754.2 7754.2	0.94	1170.9 114826.2	0.048 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	321.0 40300.1	0.9 0.9	7780.8 7780.8	0.91	1169.1 114649.3	0.042 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	316.0 40300.1	-1.6 -2.3	7780.8 7780.8	0.92	1169.2 114656.3	0.042 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	318.4 40300.1	-2.6 -3.1	7780.8 7780.8	0.92	1169.1 114653.0	0.043 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	318.3 40300.1	1.2 0.2	7780.8 7780.8	0.95	1169.1 114653.2	0.042 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	156.0 39245.0	36.3 40.0	7754.2 7754.2	0.94	1170.9 114823.7	0.052 0.000	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	230.0 35425.8	-18.9 -22.7	7648.4 7487.0	0.93	1170.2 114760.4	0.049 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	501.8 39311.2	-2.2 -3.4	7755.9 7755.9	0.91	1165.7 114319.7	0.067 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	495.4 38282.0	-4.0 -4.5	7729.0 7755.9	0.89	1165.9 114333.9	0.068 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	500.0 38282.0	-4.7 -5.2	7729.0 7755.9	0.89	1165.8 114323.8	0.069 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	496.0 39311.2	-2.0 -2.5	7755.9 7755.9	0.90	1165.9 114332.5	0.066 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	238.0 35425.8	19.5 20.7	7648.4 7487.0	0.92	1170.1 114752.1	0.048 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	243.3 86197.2	-29.7 -40.3	15028.2 14452.6	0.95	2738.2 268528.9	0.031 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	430.1 110076.5	-5.1 -9.2	15439.4 15357.1	0.95	2736.4 268349.1	0.031 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	423.0 99459.0	-9.6 -13.3	15274.9 15357.1	0.94	2736.5 268357.7	0.032 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	431.4 99459.0	-11.0 -14.6	15274.9 15357.1	0.94	2736.4 268347.5	0.033 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	422.3 110076.5	-7.9 -12.0	15439.4 15357.1	0.95	2736.5 268358.6	0.032 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	256.6 86197.2	31.4 31.9	15028.2 14452.6	0.95	2738.1 268519.3	0.029 0.000	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	221.9 78777.2	-34.7 -41.8	14863.7 14123.7	0.95	2738.4 268543.1	0.030 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	221.3 104565.9	-17.3 -20.8	15357.1 15233.8	0.96	2738.4 268543.4	0.022 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	211.5 90306.7	-20.3 -21.5	15110.4 15233.8	0.95	2738.4 268549.5	0.022 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	222.0 90306.7	-21.5 -22.6	15110.4 15233.8	0.95	2738.4 268543.0	0.023 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	211.0 104565.9	-20.2 -22.8	15357.1 15233.8	0.96	2738.4 268549.8	0.022 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	230.7 78777.2	22.1 12.5	14863.7 14123.7	0.96	2738.3 268537.4	0.024 0.000	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	175.9 93544.3	-50.4 -50.0	15171.4 14592.1	0.96	2738.6 268569.3	0.030 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	10.7 108713.4	-32.7 -27.2	15419.6 15171.4	0.99	2739.1 268613.3	0.013 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	10.4 85129.8	-29.2 -25.9	15005.9 15171.4	0.99	2739.1 268613.3	0.011 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	0.6 108713.4	-33.0 -29.0	15419.6 15171.4	1.00	2739.1 268613.5	0.012 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	166.7 93544.3	5.3 7.6	15171.4 14592.1	0.96	2738.7 268573.8	0.014 0.000	OK

Y方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	401.4 40300.1	-94.7 -102.2	7780.8 7780.8	0.90	1167.8 114520.7	0.131 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	629.5 40300.1	-52.3 -49.3	7780.8 7780.8	0.88	1162.5 113999.6	0.121 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	641.6 40300.1	-1.9 -1.4	7780.8 7780.8	0.89	1162.1 113965.7	0.084 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	639.0 40300.1	9.9 9.1	7780.8 7780.8	0.88	1162.2 113973.0	0.090 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	625.2 40300.1	48.0 45.3	7780.8 7780.8	0.88	1162.6 114011.5	0.117 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	397.4 40300.1	88.5 96.3	7780.8 7780.8	0.90	1167.9 114527.8	0.126 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	761.7 37292.7	-52.9 -47.7	7702.2 7702.2	0.86	1158.3 113592.1	0.139 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1025.4 39311.2	-33.2 -31.9	7755.9 7755.9	0.84	1147.7 112548.0	0.157 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1070.7 39311.2	-1.4 -0.9	7755.9 7755.9	0.87	1145.5 112337.8	0.139 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1054.7 39311.2	6.8 6.3	7755.9 7755.9	0.84	1146.3 112412.8	0.141 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1009.8 39311.2	30.9 30.4	7755.9 7755.9	0.84	1148.4 112618.2	0.153 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	751.4 37292.7	48.8 44.8	7702.2 7702.2	0.86	1158.7 113626.6	0.134 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1173.3 94717.3	-124.3 -145.2	15192.7 15192.7	0.90	2719.0 266646.1	0.125 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1621.0 112996.6	-99.9 -91.7	15480.5 15521.6	0.89	2700.8 264857.9	0.137 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1717.5 104565.9	-3.5 -1.2	15357.1 15521.6	0.91	2696.1 264397.9	0.113 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1683.9 104565.9	23.6 21.7	15357.1 15521.6	0.88	2697.8 264560.8	0.117 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1595.6 112996.6	97.4 92.4	15480.5 15521.6	0.88	2702.0 264974.7	0.135 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1153.7 94717.3	115.6 139.1	15192.7 15192.7	0.90	2719.7 266711.1	0.122 0.001	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1567.4 82362.0	-100.2 -93.1	14946.0 15028.2	0.87	2703.3 265102.4	0.137 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2275.9 110076.5	-73.9 -50.3	15439.4 15521.6	0.88	2663.6 261210.8	0.172 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2428.2 94717.3	0.7 1.9	15192.7 15521.6	0.89	2653.2 260186.6	0.160 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2382.9 94717.3	25.1 16.9	15192.7 15521.6	0.87	2656.3 260498.7	0.165 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2238.4 110076.5	83.1 60.8	15439.4 15521.6	0.88	2666.1 261453.0	0.172 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1547.7 82362.0	98.0 97.8	14946.0 15028.2	0.86	2704.2 265190.0	0.135 0.000	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	1969.7 98227.3	-99.3 -78.2	15254.1 15171.4	0.87	2682.6 263068.9	0.162 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2941.8 111597.3	-62.8 -37.8	15461.0 15502.4	0.87	2613.0 256245.1	0.211 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	3141.7 93544.3	6.2 4.7	15171.4 15502.4	0.84	2595.3 254507.2	0.209 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	3084.5 93544.3	25.5 17.7	15171.4 15502.4	0.85	2600.4 255016.2	0.211 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 537	2891.4 111597.3	82.4 52.4	15461.0 15461.0	0.87	2617.3 256665.7	0.214 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	1952.5 98227.3	110.8 89.3	15254.1 15171.4	0.87	2683.5 263164.9	0.165 0.000	OK
6F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2743.8 136343.5	-94.7 -74.3	19055.5 18847.6	0.87	3204.7 314272.2	0.171 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	3676.1 136343.5	-64.3 -56.6	19055.5 19003.5	0.85	3135.8 307519.3	0.210 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3925.7 106112.7	10.9 8.6	18535.7 19003.5	0.83	3114.0 305378.1	0.215 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	3856.3 106112.7	29.9 21.7	18535.7 19003.5	0.84	3120.2 305987.4	0.216 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	3607.1 136343.5	101.2 90.1	19055.5 18951.5	0.85	3141.6 308086.4	0.217 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2737.4 136343.5	117.5 94.1	19055.5 18847.6	0.87	3205.1 314311.9	0.177 0.000	OK
5F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	3515.0 136343.5	-78.2 -70.4	19055.5 18847.6	0.85	3149.2 308826.3	0.207 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	4415.8 136343.5	-42.0 -36.4	19055.5 18951.5	0.83	3067.0 300766.2	0.244 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	4711.9 101283.9	13.6 9.6	18431.8 18951.5	0.82	3035.9 297716.4	0.259 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	4629.8 101283.9	29.1 20.7	18431.8 18951.5	0.82	3044.7 298582.1	0.259 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	4323.6 136343.5	86.7 74.2	19055.5 18951.5	0.83	3076.2 301675.3	0.251 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	3525.7 136343.5	108.7 98.1	19055.5 18847.6	0.85	3148.3 308741.4	0.216 0.000	OK
4F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	4275.6 122867.6	-47.6 -58.5	18847.6 18587.7	0.83	3081.0 302140.8	0.245 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	5164.9 132773.9	-20.1 -28.6	19003.5 18795.6	0.83	2984.4 292667.9	0.282 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	5499.0 88622.0	12.6 11.9	18119.9 18847.6	0.76	2943.4 288648.7	0.307 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 562	5403.5 88622.0	22.4 22.2	18119.9 18795.6	0.75	2955.4 289823.5	0.304 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 569	5046.3 132773.9	60.5 74.1	19003.5 18743.6	0.82	2998.3 294034.1	0.288 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	4307.6 122867.6	78.5 91.4	18847.6 18587.7	0.83	3077.8 301830.8	0.256 0.000	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	5037.7 211498.0	-62.7 -72.7	26330.6 25861.2	0.86	5172.2 507216.7	0.207 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	6068.4 238800.5	-23.2 -29.5	26624.0 26213.3	0.86	5055.4 495770.3	0.236 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	6436.3 138531.6	17.7 17.8	25157.0 26213.3	0.79	5008.5 491169.9	0.259 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	6326.7 138531.6	30.7 31.3	25157.0 26213.3	0.79	5022.8 492568.9	0.256 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	5917.9 238800.5	88.1 103.2	26624.0 26213.3	0.85	5073.8 497573.7	0.242 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	5098.3 211498.0	107.5 123.7	26330.6 25861.2	0.85	5165.9 506602.7	0.217 0.000	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	5796.7 192891.5	-37.7 -41.2	26095.9 25626.5	0.83	5088.3 498993.5	0.233 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	6981.4 221827.5	-0.7 -4.6	26448.0 26095.9	0.90	4933.9 483855.2	0.268 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	7377.9 128540.8	18.5 18.4	24922.3 26095.9	0.76	4875.9 478162.1	0.299 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	7253.7 128540.8	26.1 26.5	24922.3 26095.9	0.76	4894.4 479979.4	0.295 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 639	6793.6 221827.5	69.7 79.9	26448.0 25978.5	0.84	4960.3 486442.8	0.274 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	5893.1 192891.5	89.1 97.8	26095.9 25626.5	0.83	5076.8 497866.4	0.245 0.000	OK
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	6553.9 180022.8	5.6 -23.9	25912.7 25645.7	0.93	4993.0 489642.1	0.260 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	7909.3 189266.4	31.1 20.0	26046.2 25845.9	0.83	4793.1 470039.0	0.311 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	8321.1 149076.8	27.5 21.3	25378.7 25912.7	0.79	4724.9 463355.4	0.332 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	8182.2 149076.8	30.0 26.6	25378.7 25912.7	0.78	4748.3 465647.4	0.327 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 663	7680.2 189266.4	32.6 62.1	26046.2 25779.2	0.85	4829.5 473609.6	0.308 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	6690.0 180022.8	51.9 85.9	25912.7 25645.7	0.85	4974.6 487839.4	0.275 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	308.6 31364.6	-74.6 -100.7	7515.2 7701.1	0.91	1169.3 114666.6	0.120 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	375.7 40300.1	-58.9 -58.8	7780.8 7754.2	0.90	1168.2 114565.0	0.094 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	373.2 40300.1	1.9 3.2	7780.8 7780.8	0.92	1168.3 114569.0	0.051 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	391.2 39245.0	37.2 36.6	7754.2 7754.2	0.90	1168.0 114538.5	0.079 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	390.8 38230.8	35.7 42.5	7727.7 7727.7	0.91	1168.0 114539.3	0.084 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	300.5 31364.6	57.6 77.7	7515.2 7701.1	0.91	1169.4 114677.5	0.101 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	789.4 27903.3	-60.4 -47.4	7379.5 7567.7	0.85	1157.3 113496.8	0.152 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	954.6 39311.2	-57.0 -51.1	7755.9 7675.3	0.85	1150.8 112858.5	0.167 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	1000.7 39311.2	4.8 4.8	7755.9 7729.0	0.84	1148.8 112659.0	0.133 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	972.6 38282.0	40.4 38.3	7729.0 7675.3	0.84	1150.1 112782.0	0.157 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	913.9 37292.7	37.4 32.7	7702.2 7648.4	0.85	1152.6 113027.2	0.147 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	774.5 27903.3	47.7 41.1	7379.5 7567.7	0.84	1157.9 113548.6	0.140 0.000	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1321.0 37689.7	-76.6 -79.9	9796.1 9868.1	0.82	1479.8 145118.6	0.180 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1596.4 50736.0	-67.9 -68.8	10228.3 10012.2	0.82	1466.4 143808.7	0.198 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1682.9 50736.0	9.4 11.6	10228.3 10084.3	0.83	1461.7 143346.1	0.174 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1620.9 50736.0	52.1 56.1	10228.3 10048.2	0.83	1465.1 143680.3	0.193 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1501.4 50736.0	50.8 55.3	10228.3 9940.2	0.84	1471.3 144288.5	0.183 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1296.4 37689.7	60.7 67.7	9796.1 9868.1	0.82	1480.9 145223.6	0.171 0.000	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1924.0 36012.8	-66.5 -62.6	9724.1 9868.1	0.78	1447.3 141929.0	0.234 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2318.2 50736.0	-56.3 -53.6	10228.3 10012.2	0.79	1419.5 139202.5	0.263 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2445.8 50736.0	17.5 19.3	10228.3 10084.3	0.79	1409.4 138211.8	0.253 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2347.5 50736.0	57.7 59.6	10228.3 10012.2	0.79	1417.2 138979.6	0.267 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2173.6 50736.0	55.0 57.9	10228.3 9940.2	0.80	1430.3 140261.5	0.251 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1889.2 36012.8	61.0 64.7	9724.1 9868.1	0.78	1449.5 142145.2	0.229 0.000	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2530.2 35566.8	-58.8 -57.9	9704.0 9849.0	0.74	1402.4 137526.8	0.292 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3041.7 50107.7	-44.2 -41.5	10211.5 9994.0	0.76	1355.0 132880.5	0.328 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	3210.2 50107.7	25.2 25.3	10211.5 10066.5	0.75	1337.5 131163.4	0.332 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3074.7 50107.7	62.4 61.5	10211.5 9994.0	0.75	1351.7 132551.7	0.341 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	2845.7 50107.7	58.7 59.5	10211.5 9921.5	0.76	1374.2 134761.8	0.319 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2496.7 35566.8	64.6 68.0	9704.0 9849.0	0.74	1405.2 137801.2	0.293 0.000	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3132.5 36012.8	-53.2 -52.9	9724.1 9868.1	0.71	1345.7 131966.6	0.349 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3766.8 50736.0	-36.9 -35.3	10228.3 10012.2	0.73	1272.9 124831.8	0.396 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3976.1 50736.0	28.6 27.8	10228.3 10084.3	0.72	1246.0 122190.6	0.409 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3802.2 50736.0	63.6 61.4	10228.3 10012.2	0.73	1268.5 124395.6	0.413 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3518.2 50736.0	58.3 58.1	10228.3 9940.2	0.74	1303.0 127785.2	0.385 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3104.5 36012.8	63.1 65.2	9724.1 9868.1	0.71	1348.6 132251.5	0.353 0.000	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3730.7 36012.8	-45.4 -45.8	9724.1 9796.1	0.68	1277.4 125273.0	0.407 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4494.2 50736.0	-26.4 -25.1	10228.3 10012.2	0.71	1173.0 115036.0	0.462 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	4744.3 50736.0	31.4 28.8	10228.3 10048.2	0.71	1134.6 111270.0	0.488 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4529.7 50736.0	62.1 57.5	10228.3 10012.2	0.71	1167.7 114513.1	0.485 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4191.2 50736.0	55.5 53.7	10228.3 9940.2	0.72	1216.8 119325.7	0.450 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3711.2 36012.8	61.4 63.6	9724.1 9796.1	0.68	1279.8 125510.2	0.414 0.001	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4324.2 36012.8	-35.9 -38.7	9724.1 9796.1	0.67	1198.0 117479.8	0.464 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 576	5224.6 50736.0	-13.8 -17.4	10228.3 9976.2	0.71	1055.0 103463.9	0.533 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	5514.9 50736.0	28.6 30.4	10228.3 10048.2	0.68	1003.2 98381.9	0.564 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5257.1 50736.0	52.6 56.6	10228.3 10012.2	0.69	1049.4 102907.5	0.554 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 590	4865.4 50736.0	47.6 51.0	10228.3 9904.2	0.70	1115.3 109372.1	0.517 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4316.4 36012.8	58.5 60.5	9724.1 9796.1	0.66	1199.1 117590.6	0.474 0.001	OK
3F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	4916.3 39077.1	-32.2 -35.0	10785.9 10867.2	0.66	1301.5 127637.7	0.472 0.000	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	5960.8 55053.1	-11.2 -14.5	11355.1 11029.9	0.71	1134.4 111248.2	0.547 0.000	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	6291.1 55053.1	32.1 34.6	11355.1 11111.2	0.67	1075.3 105449.6	0.582 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	5987.1 55053.1	54.5 60.4	11355.1 11029.9	0.69	1129.8 110794.4	0.571 0.001	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	5544.1 53611.8	47.2 50.5	11314.5 10948.5	0.69	1204.9 118165.0	0.530 0.000	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	4922.3 39077.1	54.5 56.7	10785.9 10867.2	0.65	1300.7 127553.1	0.482 0.000	OK
2F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	5505.2 39077.1	-27.3 -26.5	10785.9 10867.2	0.63	1211.3 118785.4	0.522 0.000	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	6700.1 55053.1	2.3 -1.6	11355.1 11029.9	0.95	1001.6 98218.9	0.609 0.000	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	7070.3 55053.1	26.1 33.6	11355.1 11111.2	0.68	934.8 91673.5	0.652 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	6717.5 55053.1	45.7 54.7	11355.1 11029.9	0.68	998.4 97909.8	0.635 0.001	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	6224.5 53611.8	35.0 43.5	11314.5 10948.5	0.69	1087.3 106627.0	0.589 0.000	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	5527.1 39077.1	54.2 55.3	10785.9 10867.2	0.63	1207.7 118436.6	0.537 0.000	OK
1F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	647 647	6095.8 36470.0	10.3 -9.8	10658.9 10658.9	0.99	1110.5 108900.3	0.579 0.000	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	7456.7 42548.0	12.4 11.6	10936.4 10751.4	0.60	865.1 84840.6	0.699 0.000	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 615	7865.9 42548.0	14.4 29.7	10936.4 10843.9	0.68	791.4 77606.2	0.740 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 623	7456.2 42548.0	16.2 40.9	10936.4 10797.7	0.71	865.2 84849.6	0.712 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	599 631	6917.3 42548.0	21.7 33.8	10936.4 10751.4	0.67	962.4 94377.9	0.660 0.000	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	647 647	6137.3 36470.0	31.7 45.9	10658.9 10658.9	0.65	1103.0 108168.5	0.598 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	387.9 39245.0	-624.6 -864.1	7754.2 7754.2	0.91	1168.0 114544.3	0.731 0.008	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	436.4 40300.1	-550.5 -653.6	7780.8 7780.8	0.90	1167.1 114455.7	0.566 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	35.3 37255.5	-170.4 -346.0	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114874.9	0.294 0.003	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	928.2 30594.9	-869.7 -943.4	7648.4 7487.0	0.83	1152.0 112968.6	0.815 0.008	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	899.2 37292.7	-908.2 -987.0	7702.2 7702.2	0.85	1153.2 113086.3	0.851 0.009	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	1555.2 63934.5	-362.8 -1110.3	15028.2 14452.6	0.90	2703.8 265156.7	0.480 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1384.2 94717.3	-704.9 -1324.5	15192.7 15192.7	0.91	2711.2 265875.0	0.536 0.005	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	2229.3 54885.1	116.0 -1653.6	14863.7 14123.7	0.91	2666.7 261510.5	0.728 0.006	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1888.0 86197.2	-620.2 -2221.4	14946.0 15028.2	0.91	2687.1 263519.4	0.877 0.008	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	2926.9 68464.0	-838.5 -1988.4	15171.4 14592.1	0.85	2614.2 256369.9	0.847 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	2352.9 93544.3	-1698.0 -2513.6	15254.1 15171.4	0.87	2658.4 260701.2	0.971 0.010	OK
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 597	3999.4 106112.7	-981.8 -2788.4	19003.5 18535.7	0.87	3107.3 304719.5	0.981 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2487.5 122867.6	-1662.3 -3137.5	19055.5 18847.6	0.89	3220.1 315784.9	0.999 0.010	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 611	5067.6 101283.9	-1416.8 -2492.3	19003.5 18431.8	0.82	2995.8 293791.5	0.932 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2628.5 122867.6	-2058.5 -3024.4	19055.5 18847.6	0.88	3211.8 314971.0	0.963 0.010	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 653	6122.6 88622.0	-2229.0 -1986.0	18743.6 18119.9	0.75	2860.0 280471.5	0.885 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	2767.7 108657.6	-2724.5 -2559.6	18847.6 18587.7	0.85	3203.2 314123.5	0.867 0.009	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	7181.6 138531.6	-2557.5 -1259.9	26095.9 25157.0	0.83	4905.0 481020.9	0.698 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	2910.2 176636.5	-3250.4 -1940.1	26330.6 25861.2	0.90	5344.6 524125.9	0.659 0.006	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	8237.6 128540.8	-3725.9 -840.2	25978.5 24922.3	0.84	4739.0 464737.3	0.950 0.008	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	3056.9 162352.9	-4106.0 -1372.4	26095.9 25626.5	0.91	5335.7 523250.2	0.819 0.008	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	663 711	9289.2 149076.8	-4581.1 349.5	25779.2 25378.7	0.88	4551.1 446307.2	1.162 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	3211.8 163457.0	-5290.0 -437.5	25912.7 25645.7	0.92	5325.8 522279.0	1.043 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	505.7 40300.1	-704.3 -988.6	7780.8 7780.8	0.90	1165.6 114310.9	0.838 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	710.8 40300.1	-553.0 -611.5	7780.8 7780.8	0.87	1160.0 113758.3	0.556 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	111.9 39245.0	-205.1 -362.7	7780.8 7754.2	0.96	1171.1 114849.9	0.312 0.003	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1093.9 39311.2	-1009.0 -998.8	7755.9 7755.9	0.83	1144.4 112226.3	0.880 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1298.3 39311.2	-973.2 -1011.1	7755.9 7755.9	0.82	1133.3 111143.1	0.901 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	91.0 36341.3	-607.8 -643.4	7755.9 7675.3	0.95	1171.2 114859.3	0.536 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1947.2 104565.9	-948.4 -1998.1	15439.4 15357.1	0.90	2683.8 263194.6	0.795 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1703.2 116034.5	-1565.1 -2140.6	15480.5 15521.6	0.90	2696.8 264467.7	0.820 0.008	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	2915.6 97044.7	-757.3 -2238.5	15357.1 15233.8	0.88	2615.2 256464.3	0.936 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2070.5 116034.5	-1749.7 -2608.6	15439.4 15521.6	0.89	2676.6 262486.9	0.996 0.010	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	3910.6 93544.3	-946.7 -2369.5	15419.6 15171.4	0.86	2516.2 246757.7	1.031 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2423.7 114597.5	-1649.5 -2603.1	15461.0 15502.4	0.88	2653.5 260218.0	1.012 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	4970.3 111295.2	-944.1 -2541.3	19055.5 18639.7	0.86	3007.1 294893.5	0.958 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	2709.4 132773.9	-1606.6 -3064.3	19055.5 19003.5	0.89	3206.8 314483.8	0.990 0.010	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	6037.1 106112.7	-1370.2 -2463.1	19055.5 18535.7	0.81	2872.0 281644.9	0.972 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2992.3 129342.7	-1991.0 -3002.8	19055.5 18951.5	0.87	3188.3 312663.7	0.974 0.010	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	7116.1 96777.4	-2255.2 -1934.6	18951.5 18327.8	0.75	2708.7 265631.9	0.942 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	3276.8 119810.9	-2791.8 -2524.7	19003.5 18795.6	0.84	3167.8 310651.4	0.909 0.009	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	8352.2 162352.9	-2940.2 -1850.1	26448.0 25626.5	0.82	4719.6 462835.9	0.791 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	3425.1 201873.6	-3599.0 -2498.1	26624.0 26213.3	0.89	5311.3 520863.9	0.730 0.007	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	9598.4 149734.3	-3898.8 -1066.3	26330.6 25391.7	0.84	4491.5 440467.6	1.021 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	3577.0 192891.5	-4422.5 -1613.6	26448.0 26095.9	0.91	5300.5 519799.7	0.890 0.009	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 695	10866.7 156018.7	-4244.1 -183.3	26046.2 25512.2	0.86	4226.8 414511.0	1.150 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	3734.5 175652.8	-5267.3 -792.6	26046.2 25845.9	0.92	5288.7 518648.4	1.052 0.010	NG

Y方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	525.8 40300.1	-701.7 -988.0	7780.8 7780.8	0.90	1165.2 114265.2	0.839 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	708.7 40300.1	-573.8 -620.4	7780.8 7780.8	0.87	1160.1 113764.7	0.561 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	97.0 40300.1	-216.7 -369.2	7780.8 7780.8	0.96	1171.2 114856.8	0.316 0.003	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1137.9 39311.2	-1002.7 -991.6	7729.0 7755.9	0.83	1142.2 112008.6	0.880 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1335.4 39311.2	-982.8 -1020.3	7755.9 7755.9	0.82	1131.1 110926.8	0.911 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	96.8 38282.0	-630.3 -661.5	7755.9 7729.0	0.95	1171.2 114856.9	0.551 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	2027.9 104565.9	-951.3 -1982.6	15274.9 15357.1	0.90	2679.2 262736.2	0.795 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1786.1 116034.5	-1568.6 -2160.7	15357.1 15521.6	0.89	2692.6 264054.2	0.832 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	15.1 45721.4	-355.9 -486.1	10228.3 10084.3	0.98	1508.8 147963.1	0.319 0.003	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3040.1 97044.7	-774.4 -2234.4	15110.4 15233.8	0.88	2604.4 255404.8	0.943 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2177.0 116034.5	-1763.4 -2602.5	15192.7 15521.6	0.89	2670.0 261840.1	1.000 0.010	NG
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	4071.3 93544.3	-950.4 -2353.4	15005.9 15171.4	0.85	2497.5 244924.5	1.038 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2550.6 114597.5	-1659.6 -2593.4	15171.4 15502.4	0.88	2644.3 259316.2	1.018 0.010	NG
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	5172.8 111295.2	-959.9 -2537.0	18327.8 18639.7	0.85	2983.4 292576.0	0.971 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	2862.4 132773.9	-1619.4 -3057.9	18535.7 19003.5	0.89	3197.0 313521.8	0.997 0.010	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	6275.9 106112.7	-1381.1 -2447.0	18327.8 18535.7	0.81	2838.1 278326.7	0.982 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3177.0 129342.7	-2001.0 -2993.9	18431.8 18951.5	0.87	3175.2 311378.4	0.983 0.010	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	7379.3 96777.4	-2231.5 -1929.4	17912.0 18327.8	0.74	2664.8 261326.8	0.957 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	3492.5 122867.6	-2780.1 -2522.0	18119.9 18847.6	0.84	3151.0 309003.9	0.922 0.009	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	8634.9 162352.9	-2949.5 -1871.6	24922.3 25626.5	0.81	4670.6 458034.0	0.812 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	3673.6 201873.6	-3605.4 -2513.4	25157.0 26213.3	0.89	5293.3 519099.7	0.745 0.007	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	9894.2 149734.3	-3878.4 -1058.5	24687.6 25391.7	0.84	4432.7 434701.2	1.040 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	3859.1 192891.5	-4421.1 -1611.3	24922.3 26095.9	0.90	5279.1 517702.0	0.905 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	11159.9 156018.7	-4181.4 -212.8	25245.2 25512.2	0.86	4161.0 408053.5	1.155 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	4046.3 180022.8	-5253.7 -801.3	25378.7 25912.7	0.91	5264.0 516222.5	1.064 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	524.2 40300.1	-704.8 -987.6	7780.8 7780.8	0.90	1165.2 114268.7	0.838 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	708.0 40300.1	-546.3 -603.2	7780.8 7780.8	0.87	1160.1 113767.0	0.549 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	116.3 39245.0	-203.9 -354.1	7754.2 7754.2	0.96	1171.1 114847.7	0.305 0.003	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1137.8 39311.2	-1003.7 -992.9	7729.0 7755.9	0.83	1142.2 112009.2	0.880 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1304.4 39311.2	-968.9 -1004.8	7755.9 7755.9	0.82	1133.0 111107.9	0.897 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	84.4 36341.3	-606.4 -641.8	7729.0 7675.3	0.95	1171.3 114861.8	0.534 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	2028.0 104565.9	-956.3 -1979.3	15274.9 15357.1	0.90	2679.2 262735.7	0.794 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1722.2 116034.5	-1545.3 -2111.0	15357.1 15521.6	0.89	2695.9 264374.6	0.812 0.008	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3036.5 97044.7	-776.0 -2229.3	15110.4 15233.8	0.88	2604.7 255436.4	0.941 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2106.6 116034.5	-1754.3 -2603.4	15192.7 15521.6	0.89	2674.4 262271.3	0.998 0.010	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	4065.9 93544.3	-951.0 -2352.3	15005.9 15171.4	0.85	2498.2 244986.9	1.037 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2470.6 114597.5	-1653.1 -2599.1	15171.4 15502.4	0.88	2650.1 259890.4	1.016 0.010	NG
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	5166.8 111295.2	-960.6 -2536.4	18327.8 18639.7	0.85	2984.2 292646.2	0.970 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	2771.4 132773.9	-1612.0 -3060.8	18535.7 19003.5	0.89	3202.9 314100.5	0.995 0.010	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	6269.1 106112.7	-1381.8 -2446.2	18327.8 18535.7	0.81	2839.1 278423.6	0.982 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3074.3 129342.7	-1996.5 -2997.6	18431.8 18951.5	0.87	3182.6 312102.9	0.980 0.010	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	7372.0 96777.4	-2230.9 -1928.9	17912.0 18327.8	0.74	2666.0 261449.1	0.956 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 562	3377.2 119810.9	-2783.4 -2521.7	18119.9 18795.6	0.84	3160.1 309897.6	0.917 0.009	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	8626.9 162352.9	-2950.1 -1872.2	24922.3 25626.5	0.81	4672.1 458172.5	0.812 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	3545.0 201873.6	-3602.5 -2506.3	25157.0 26213.3	0.89	5302.8 520028.2	0.740 0.007	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	9885.6 149734.3	-3879.6 -1057.7	24687.6 25391.7	0.84	4434.4 434870.5	1.040 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	3716.5 192891.5	-4422.2 -1609.9	24922.3 26095.9	0.91	5290.1 518782.8	0.901 0.009	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	11151.9 156018.7	-4183.0 -211.4	25245.2 25512.2	0.86	4162.8 408231.8	1.155 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	3888.0 180022.8	-5260.6 -794.7	25378.7 25912.7	0.92	5276.8 517478.6	1.059 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	511.4 40300.1	-711.7 -991.0	7780.8 7780.8	0.90	1165.5 114298.3	0.840 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	703.7 40300.1	-525.8 -595.0	7780.8 7780.8	0.88	1160.2 113780.3	0.543 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	122.5 38230.8	-190.4 -345.5	7727.7 7727.7	0.96	1171.1 114844.4	0.299 0.003	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1108.5 39311.2	-1008.9 -998.1	7755.9 7755.9	0.83	1143.7 112155.2	0.881 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1252.7 39311.2	-958.1 -990.0	7755.9 7755.9	0.82	1136.0 111400.5	0.881 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	63.9 35425.8	-579.4 -616.4	7702.2 7648.4	0.96	1171.3 114868.6	0.514 0.005	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1969.4 104565.9	-961.8 -1984.3	15439.4 15357.1	0.90	2682.6 263070.3	0.791 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1613.3 116034.5	-1528.5 -2062.4	15480.5 15521.6	0.90	2701.2 264893.7	0.789 0.008	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	2939.3 97044.7	-770.2 -2224.4	15357.1 15233.8	0.88	2613.2 256265.9	0.932 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	1964.2 116034.5	-1738.4 -2607.1	15439.4 15521.6	0.89	2682.9 263099.7	0.990 0.010	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	3934.2 93544.3	-949.0 -2358.4	15419.6 15171.4	0.86	2513.5 246492.8	1.029 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 537	2305.0 111597.3	-1642.2 -2611.2	15461.0 15461.0	0.88	2661.7 261020.1	1.009 0.010	NG
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	4976.9 111295.2	-947.0 -2539.8	19055.5 18639.7	0.85	3006.3 294819.2	0.958 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2586.4 129342.7	-1599.1 -3067.8	19055.5 18951.5	0.89	3214.3 315218.9	0.985 0.010	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	6020.6 106112.7	-1371.7 -2460.3	19055.5 18535.7	0.81	2874.3 281868.6	0.970 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2868.2 129342.7	-1988.5 -3006.2	19055.5 18951.5	0.88	3196.7 313484.5	0.970 0.010	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	7072.6 96777.4	-2253.6 -1933.7	18951.5 18327.8	0.75	2715.8 266327.6	0.939 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 569	3152.4 116866.9	-2792.2 -2523.0	19003.5 18743.6	0.84	3177.0 311554.2	0.904 0.009	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	8276.0 162352.9	-2941.3 -1851.6	26448.0 25626.5	0.82	4732.5 464103.7	0.789 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	3304.8 201873.6	-3598.0 -2493.5	26624.0 26213.3	0.89	5319.6 521673.5	0.727 0.007	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	9483.7 149734.3	-3907.8 -1063.8	26330.6 25391.7	0.84	4513.8 442656.0	1.019 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 639	3464.3 184495.8	-4424.7 -1610.1	26448.0 25978.5	0.91	5308.6 520593.3	0.886 0.008	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 695	10712.8 156018.7	-4276.8 -170.1	26046.2 25512.2	0.86	4260.7 417832.3	1.150 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 663	3629.6 171440.1	-5271.7 -785.7	26046.2 25779.2	0.92	5296.6 519421.3	1.050 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	383.9 39245.0	-626.3 -863.9	7754.2 7754.2	0.91	1168.1 114551.1	0.731 0.008	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	436.6 40300.1	-552.6 -655.2	7780.8 7780.8	0.90	1167.1 114455.4	0.567 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	30.0 37255.5	-176.3 -349.2	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.6	0.296 0.003	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	919.2 30594.9	-868.1 -936.3	7648.4 7487.0	0.83	1152.3 113005.7	0.809 0.008	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	897.9 37292.7	-903.9 -979.0	7702.2 7702.2	0.85	1153.2 113091.4	0.845 0.009	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	1541.4 63934.5	-390.6 -1095.4	15028.2 14452.6	0.89	2704.5 265218.0	0.473 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1376.9 94717.3	-704.2 -1288.2	15192.7 15192.7	0.91	2711.5 265903.9	0.523 0.005	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	2218.0 54885.1	98.7 -1624.9	14863.7 14123.7	0.91	2667.4 261582.4	0.717 0.006	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1877.7 86197.2	-627.4 -2181.9	14946.0 15028.2	0.90	2687.7 263574.6	0.863 0.008	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	2933.3 68464.0	-845.1 -1973.2	15171.4 14592.1	0.85	2613.7 256316.6	0.842 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	2332.5 93544.3	-1698.4 -2509.9	15254.1 15171.4	0.87	2659.8 260837.8	0.969 0.010	OK
6F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 597	4043.1 106112.7	-991.6 -2782.0	19003.5 18535.7	0.87	3103.2 304322.8	0.981 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2446.9 122867.6	-1662.4 -3137.5	19055.5 18847.6	0.89	3222.4 316010.7	0.997 0.010	OK
5F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 611	5156.6 101283.9	-1427.0 -2482.2	19003.5 18431.8	0.82	2985.4 292765.5	0.933 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2562.8 122867.6	-2061.7 -3023.9	19055.5 18847.6	0.88	3215.7 315355.6	0.960 0.010	OK
4F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 653	6261.9 88622.0	-2213.3 -1979.8	18743.6 18119.9	0.75	2840.2 278525.8	0.887 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	2675.5 108657.6	-2718.9 -2557.5	18847.6 18587.7	0.85	3208.9 314689.6	0.862 0.009	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	7378.7 138531.6	-2564.5 -1274.2	26095.9 25157.0	0.83	4875.8 478151.0	0.706 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	2784.8 176636.5	-3254.7 -1944.9	26330.6 25861.2	0.90	5351.9 524839.8	0.656 0.006	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	8499.6 128540.8	-3722.8 -832.7	25978.5 24922.3	0.84	4694.3 460353.1	0.960 0.008	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	2893.6 162352.9	-4109.6 -1367.3	26095.9 25626.5	0.91	5345.6 524221.8	0.815 0.008	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	663 711	9614.9 149076.8	-4511.2 335.1	25779.2 25378.7	0.88	4488.3 440149.8	1.162 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	3010.6 163457.0	-5298.5 -433.4	25912.7 25645.7	0.93	5338.5 523531.5	1.038 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	387.9 39245.0	-86.8 -95.7	7754.2 7754.2	0.91	1168.0 114544.3	0.125 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	505.7 40300.1	-50.7 -50.6	7780.8 7780.8	0.89	1165.6 114310.9	0.104 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	525.8 40300.1	-4.5 -3.4	7780.8 7780.8	0.90	1165.2 114265.2	0.071 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	524.2 40300.1	3.2 3.2	7780.8 7780.8	0.89	1165.2 114268.7	0.070 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	511.4 40300.1	42.3 42.9	7780.8 7780.8	0.89	1165.5 114298.3	0.099 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	383.9 39245.0	76.0 85.3	7754.2 7754.2	0.91	1168.1 114551.1	0.116 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	928.2 35425.8	-59.6 -56.8	7648.4 7487.0	0.84	1152.0 112968.6	0.168 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1093.9 39311.2	-36.6 -34.6	7755.9 7755.9	0.84	1144.4 112226.3	0.168 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1137.9 38282.0	-1.6 -0.3	7729.0 7755.9	0.89	1142.2 112008.6	0.148 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1137.8 38282.0	5.0 5.7	7729.0 7755.9	0.84	1142.2 112009.2	0.151 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1108.5 39311.2	35.1 35.4	7755.9 7755.9	0.83	1143.7 112155.2	0.169 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 604	919.2 35425.8	54.9 55.5	7648.4 7487.0	0.84	1152.3 113005.7	0.164 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	1555.2 86197.2	-120.2 -132.5	15028.2 14452.6	0.87	2703.8 265156.7	0.151 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1947.2 110076.5	-85.9 -80.1	15439.4 15357.1	0.87	2683.8 263194.6	0.155 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	2027.9 99459.0	-2.7 3.5	15274.9 15357.1	0.98	2679.2 262736.2	0.134 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 555	2028.0 99459.0	14.8 18.8	15274.9 15357.1	0.87	2679.2 262735.7	0.139 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 555	1969.4 110076.5	88.7 93.5	15439.4 15357.1	0.87	2682.6 263070.3	0.158 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 709	1541.4 86197.2	109.9 134.7	15028.2 14452.6	0.88	2704.5 265218.0	0.151 0.001	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	2229.3 78777.2	-89.7 -80.4	14863.7 14123.7	0.84	2666.7 261510.5	0.186 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	2915.6 104565.9	-53.8 -40.2	15357.1 15233.8	0.85	2615.2 256464.3	0.209 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3040.1 90306.7	12.7 15.9	15110.4 15233.8	0.83	2604.4 255404.8	0.206 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3036.5 90306.7	29.9 28.9	15110.4 15233.8	0.82	2604.7 255436.4	0.210 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 576	2939.3 104565.9	91.2 83.7	15357.1 15233.8	0.84	2613.2 256265.9	0.222 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	639 766	2218.0 78777.2	100.3 111.6	14863.7 14123.7	0.84	2667.4 261582.4	0.192 0.000	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	2926.9 93544.3	-83.2 -76.0	15171.4 14592.1	0.83	2614.2 256369.9	0.227 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	3910.6 108713.4	-43.9 -30.1	15419.6 15171.4	0.84	2516.2 246757.7	0.272 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	4071.3 85129.8	23.2 18.7	15005.9 15171.4	0.80	2497.5 244924.5	0.278 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	615 586	4065.9 85129.8	35.3 29.3	15005.9 15171.4	0.80	2498.2 244986.9	0.282 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	544 586	3934.2 108713.4	111.2 84.5	15419.6 15171.4	0.83	2513.5 246492.8	0.294 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 686	2933.3 93544.3	130.4 119.7	15171.4 14592.1	0.83	2613.7 256316.6	0.242 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 597	3999.4 132773.9	-89.8 -88.7	19003.5 18535.7	0.83	3107.3 304719.5	0.239 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	4970.3 136343.5	-48.8 -50.2	19055.5 18639.7	0.81	3007.1 294893.5	0.280 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	5172.8 96777.4	26.0 22.1	18327.8 18639.7	0.79	2983.4 292576.0	0.289 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 583	5166.8 96777.4	38.4 31.7	18327.8 18639.7	0.79	2984.2 292646.2	0.292 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 583	4976.9 136343.5	137.8 138.6	19055.5 18639.7	0.81	3006.3 294819.2	0.302 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 597	4043.1 132773.9	150.2 150.2	19003.5 18535.7	0.83	3103.2 304322.8	0.257 0.000	OK
5F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 611	5067.6 132773.9	-69.8 -67.1	19003.5 18431.8	0.81	2995.8 293791.5	0.293 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	6037.1 136343.5	-26.0 -26.2	19055.5 18535.7	0.79	2872.0 281644.9	0.332 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	6275.9 96777.4	30.6 24.1	18327.8 18535.7	0.77	2838.1 278326.7	0.350 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 597	6269.1 96777.4	41.3 32.7	18327.8 18535.7	0.77	2839.1 278423.6	0.352 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 597	6020.6 136343.5	125.4 117.4	19055.5 18535.7	0.80	2874.3 281868.6	0.357 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 611	5156.6 132773.9	141.4 137.5	19003.5 18431.8	0.81	2985.4 292765.5	0.316 0.000	OK
4F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 653	6122.6 116866.9	-37.8 -51.5	18743.6 18119.9	0.80	2860.0 280471.5	0.351 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	7116.1 129342.7	-4.2 -11.9	18951.5 18327.8	0.84	2708.7 265631.9	0.391 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	7379.3 81455.6	28.5 25.9	17912.0 18327.8	0.71	2664.8 261326.8	0.419 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 625	7372.0 81455.6	35.4 33.1	17912.0 18327.8	0.71	2666.0 261449.1	0.420 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 625	7072.6 129342.7	93.9 112.3	18951.5 18327.8	0.79	2715.8 266327.6	0.414 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 653	6261.9 116866.9	109.4 126.6	18743.6 18119.9	0.78	2840.2 278525.8	0.377 0.000	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	7181.6 192891.5	-54.4 -67.4	26095.9 25157.0	0.83	4905.0 481020.9	0.296 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	8352.2 221827.5	-6.7 -13.8	26448.0 25626.5	0.86	4719.6 462835.9	0.328 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	8634.9 128540.8	35.9 32.0	24922.3 25626.5	0.75	4670.6 458034.0	0.352 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 681	8626.9 128540.8	46.1 41.9	24922.3 25626.5	0.75	4672.1 458172.5	0.353 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 681	8276.0 221827.5	131.9 148.0	26448.0 25626.5	0.82	4732.5 464103.7	0.346 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	7378.7 192891.5	143.3 160.6	26095.9 25157.0	0.81	4875.8 478151.0	0.318 0.000	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	8237.6 184495.8	-30.6 -35.5	25978.5 24922.3	0.80	4739.0 464737.3	0.336 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	9598.4 211498.0	15.0 8.8	26330.6 25391.7	0.83	4491.5 440467.6	0.380 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	9894.2 119592.9	34.2 29.4	24687.6 25391.7	0.73	4432.7 434701.2	0.406 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	794 709	9885.6 119592.9	40.0 35.6	24687.6 25391.7	0.73	4434.4 434870.5	0.406 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 709	9483.7 211498.0	107.5 116.0	26330.6 25391.7	0.80	4513.8 442656.0	0.391 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	8499.6 184495.8	125.5 129.4	25978.5 24922.3	0.79	4694.3 460353.1	0.361 0.000	OK
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	663 711	9289.2 171440.1	21.3 -19.5	25779.2 25378.7	0.99	4551.1 446307.2	0.370 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 695	10866.7 189266.4	44.7 31.1	26046.2 25512.2	0.80	4226.8 414511.0	0.433 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	11159.9 142588.2	41.4 30.4	25245.2 25512.2	0.76	4161.0 408053.5	0.448 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	727 695	11151.9 142588.2	43.4 34.5	25245.2 25512.2	0.75	4162.8 408231.8	0.448 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 695	10712.8 189266.4	49.6 90.0	26046.2 25512.2	0.82	4260.7 417832.3	0.434 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	663 711	9614.9 171440.1	63.7 107.9	25779.2 25378.7	0.81	4488.3 440149.8	0.396 0.000	OK

Y方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	436.4 40300.1	-58.9 -70.1	7780.8 7780.8	0.90	1167.1 114455.7	0.111 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	710.8 40300.1	-24.3 -23.9	7780.8 7780.8	0.87	1160.0 113758.3	0.110 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	708.7 40300.1	-0.5 -0.7	7780.8 7780.8	0.88	1160.1 113764.7	0.092 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	708.0 40300.1	10.4 10.5	7780.8 7780.8	0.87	1160.1 113767.0	0.099 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	703.7 40300.1	22.7 21.9	7780.8 7780.8	0.87	1160.2 113780.3	0.108 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	436.6 40300.1	56.8 67.5	7780.8 7780.8	0.90	1167.1 114455.4	0.109 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	899.2 37292.7	-33.8 -34.8	7702.2 7702.2	0.85	1153.2 113086.3	0.143 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1298.3 39311.2	-17.8 -18.8	7755.9 7755.9	0.82	1133.3 111143.1	0.181 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1335.4 39311.2	-1.1 -1.1	7755.9 7755.9	0.82	1131.1 110926.8	0.173 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1304.4 39311.2	7.2 6.3	7755.9 7755.9	0.83	1133.0 111107.9	0.173 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1252.7 39311.2	16.0 16.3	7755.9 7755.9	0.82	1136.0 111400.5	0.173 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 547	897.9 37292.7	32.1 32.1	7702.2 7702.2	0.85	1153.2 113091.4	0.140 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1384.2 94717.3	-64.8 -78.3	15192.7 15192.7	0.89	2711.2 265875.0	0.117 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1703.2 112996.6	-43.3 -42.9	15480.5 15521.6	0.88	2696.8 264467.7	0.124 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1786.1 104565.9	-4.2 -5.5	15357.1 15521.6	0.89	2692.6 264054.2	0.118 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1722.2 104565.9	15.6 13.1	15357.1 15521.6	0.88	2695.9 264374.6	0.117 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	534 527	1613.3 112996.6	36.7 33.3	15480.5 15521.6	0.89	2701.2 264893.7	0.116 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 583	1376.9 94717.3	61.7 69.0	15192.7 15192.7	0.89	2711.5 265903.9	0.113 0.000	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1888.0 82362.0	-60.1 -61.2	14946.0 15028.2	0.85	2687.1 263519.4	0.146 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	2070.5 110076.5	-40.9 -32.0	15439.4 15521.6	0.88	2676.6 262486.9	0.147 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2177.0 94717.3	-10.3 -8.5	15192.7 15521.6	0.86	2670.0 261840.1	0.147 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2106.6 94717.3	7.3 2.7	15192.7 15521.6	0.90	2674.4 262271.3	0.141 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	541 527	1964.2 110076.5	21.4 14.6	15439.4 15521.6	0.89	2682.9 263099.7	0.134 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	625 611	1877.7 82362.0	49.6 43.7	14946.0 15028.2	0.86	2687.7 263574.6	0.142 0.000	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	2352.9 98227.3	-66.8 -55.2	15254.1 15171.4	0.86	2658.4 260701.2	0.177 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 530	2423.7 111597.3	-42.7 -27.2	15461.0 15502.4	0.88	2653.5 260218.0	0.171 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2550.6 93544.3	-12.1 -9.0	15171.4 15502.4	0.86	2644.3 259316.2	0.172 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	586 530	2470.6 93544.3	1.3 0.2	15171.4 15502.4	0.91	2650.1 259890.4	0.163 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	537 537	2305.0 111597.3	12.7 7.2	15461.0 15461.0	0.89	2661.7 261020.1	0.153 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	572 586	2332.5 98227.3	42.3 34.8	15254.1 15171.4	0.86	2659.8 260837.8	0.167 0.000	OK
6F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2487.5 136343.5	-79.8 -65.5	19055.5 18847.6	0.88	3220.1 315784.9	0.154 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 534	2709.4 136343.5	-57.9 -52.1	19055.5 19003.5	0.87	3206.8 314483.8	0.158 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	2862.4 106112.7	-16.2 -13.2	18535.7 19003.5	0.85	3197.0 313521.8	0.159 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 534	2771.4 106112.7	-3.9 -3.5	18535.7 19003.5	0.85	3202.9 314100.5	0.151 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2586.4 136343.5	10.3 8.1	19055.5 18951.5	0.88	3214.3 315218.9	0.139 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2446.9 136343.5	42.9 32.9	19055.5 18847.6	0.88	3222.4 316010.7	0.142 0.000	OK
5F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2628.5 136343.5	-76.6 -68.6	19055.5 18847.6	0.87	3211.8 314971.0	0.160 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2992.3 136343.5	-54.2 -49.0	19055.5 18951.5	0.86	3188.3 312663.7	0.172 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3177.0 101283.9	-17.5 -13.0	18431.8 18951.5	0.85	3175.2 311378.4	0.177 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 541	3074.3 101283.9	-7.7 -5.5	18431.8 18951.5	0.85	3182.6 312102.9	0.169 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 541	2868.2 136343.5	3.8 5.0	19055.5 18951.5	0.87	3196.7 313484.5	0.153 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	527 555	2562.8 136343.5	37.1 33.3	19055.5 18847.6	0.87	3215.7 315355.6	0.146 0.000	OK
4F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	2767.7 122867.6	-57.8 -69.0	18847.6 18587.7	0.86	3203.2 314123.5	0.167 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 562	3276.8 132773.9	-40.2 -48.9	19003.5 18795.6	0.86	3167.8 310651.4	0.187 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 555	3492.5 88622.0	-14.0 -13.6	18119.9 18847.6	0.80	3151.0 309003.9	0.196 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 562	3377.2 88622.0	-7.5 -6.9	18119.9 18795.6	0.81	3160.1 309897.6	0.188 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 569	3152.4 132773.9	-2.1 -0.0	19003.5 18743.6	0.92	3177.0 311554.2	0.169 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 590	2675.5 122867.6	25.4 31.0	18847.6 18587.7	0.87	3208.9 314689.6	0.152 0.000	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	2910.2 211498.0	-80.6 -91.7	26330.6 25861.2	0.89	5344.6 524125.9	0.128 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	3425.1 238800.5	-58.3 -67.2	26624.0 26213.3	0.89	5311.3 520863.9	0.142 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	3673.6 138531.6	-22.9 -21.8	25157.0 26213.3	0.84	5293.3 519099.7	0.150 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 611	3545.0 138531.6	-15.0 -13.6	25157.0 26213.3	0.85	5302.8 520028.2	0.143 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	3304.8 238800.5	-13.0 -11.9	26624.0 26213.3	0.89	5319.6 521673.5	0.128 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 653	2784.8 211498.0	26.0 30.7	26330.6 25861.2	0.89	5351.9 524839.8	0.113 0.000	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	3056.9 192891.5	-69.9 -72.0	26095.9 25626.5	0.88	5335.7 523250.2	0.131 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 625	3577.0 221827.5	-49.6 -51.8	26448.0 26095.9	0.88	5300.5 519799.7	0.146 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	3859.1 128540.8	-18.7 -17.0	24922.3 26095.9	0.83	5279.1 517702.0	0.158 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	766 625	3716.5 128540.8	-13.7 -12.0	24922.3 26095.9	0.84	5290.1 518782.8	0.151 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 639	3464.3 221827.5	-19.0 -16.7	26448.0 25978.5	0.88	5308.6 520593.3	0.136 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	2893.6 192891.5	18.2 19.8	26095.9 25626.5	0.88	5345.6 524221.8	0.116 0.000	OK
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	3211.8 180022.8	-46.3 -68.8	25912.7 25645.7	0.89	5325.8 522279.0	0.137 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 655	3734.5 189266.4	-26.2 -42.6	26046.2 25845.9	0.89	5288.7 518648.4	0.152 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	4046.3 149076.8	-26.0 -20.2	25378.7 25912.7	0.85	5264.0 516222.5	0.164 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	711 647	3888.0 149076.8	-23.9 -16.7	25378.7 25912.7	0.86	5276.8 517478.6	0.157 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	631 663	3629.6 189266.4	-30.0 -30.1	26046.2 25779.2	0.86	5296.6 519421.3	0.146 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	647 679	3010.6 180022.8	-4.9 11.9	25912.7 25645.7	0.96	5338.5 523531.5	0.120 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	35.3 31364.6	-45.0 -62.9	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114874.9	0.057 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	111.9 40300.1	-27.1 -23.0	7780.8 7754.2	0.95	1171.1 114849.9	0.037 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	97.0 40300.1	6.8 6.7	7780.8 7780.8	0.95	1171.2 114856.8	0.018 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	116.3 39245.0	29.5 26.3	7754.2 7754.2	0.95	1171.1 114847.7	0.039 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	122.5 38230.8	12.7 13.5	7727.7 7727.7	0.95	1171.1 114844.4	0.027 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	30.0 31364.6	39.4 51.5	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114875.6	0.047 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	91.0 39311.2	-32.1 -31.9	7755.9 7675.3	0.95	1171.2 114859.3	0.038 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	96.8 39311.2	3.7 2.3	7755.9 7729.0	0.96	1171.2 114856.9	0.016 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	84.4 38282.0	27.9 25.4	7729.0 7675.3	0.96	1171.3 114861.8	0.034 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	63.9 37292.7	9.8 7.5	7702.2 7648.4	0.96	1171.3 114868.6	0.016 0.000	OK
9F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	15.1 50736.0	1.7 -0.4	10228.3 10084.3	0.99	1508.8 147963.1	0.003 0.000	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-150.8	1.200	1263.8	1365.8	≦	2469.7	OK
		R		204.5			1721.1	≦		
	2	L		-183.1	1.200	834.7	818.5	≦	2657.9	OK
		R		172.1			1173.8	≦		
	3	L		-177.7	1.200	894.2	895.4	≦	2586.9	OK
		R		177.6			1250.7	≦		
	4	L		-172.2	1.200	905.1	913.9	≦	2627.2	OK
		R		183.1			1269.2	≦		
	5	L		-204.6	1.200	1158.2	1185.3	≦	2837.2	OK
		R		150.7			1540.5	≦		

Bフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-179.6	1.200	1273.6	1348.7	≦	2469.7	OK
		R		249.8			1778.1	≦		
	2	L		-221.9	1.200	783.7	718.5	≦	2558.3	OK
		R		207.5			1147.9	≦		
	3	L		-214.5	1.200	849.9	805.3	≦	2503.6	OK
		R		214.9			1234.7	≦		
	4	L		-207.4	1.200	881.1	850.0	≦	2562.3	OK
		R		222.1			1279.4	≦		
	5	L		-249.9	1.200	1184.4	1171.4	≦	2786.3	OK
		R		179.5			1600.8	≦		

Cフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-144.7	1.200	473.4	423.3	≦	2469.7	OK
		R		210.5			778.6	≦		
	2	L		-185.5	1.200	254.9	120.3	≦	2469.7	OK
		R		169.7			475.6	≦		
	3	L		-176.5	1.200	296.1	178.8	≦	2469.7	OK
		R		178.7			534.0	≦		
	4	L		-169.8	1.200	253.3	134.2	≦	2469.7	OK
		R		185.4			489.4	≦		
	5	L		-211.3	1.200	409.1	279.7	≦	2521.7	OK
		R		144.0			634.9	≦		

1フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.0	1.200	85.0	207.0	≦	2469.7	OK
		R		397.1			499.2	≦		

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	L		-251.8	1.200	32.1	213.3	≦	3703.7	OK
		R		103.4			142.0	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	54.6	332.2	≦	2469.7	OK
		R		514.9			580.4	≦		
	B	L		-318.7	1.200	17.7	297.5	≦	3524.7	OK
		R		110.7			131.9	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.1	1.200	30.6	361.4	≦	2469.7	OK
		R		514.5			551.1	≦		
	B	L		-318.7	1.200	-14.6	336.2	≦	3346.2	OK
		R		110.7			93.2	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	8.1	388.0	≦	2469.7	OK
		R		514.8			524.6	≦		
	B	L		-319.1	1.200	-42.1	369.7	≦	3234.3	OK
		R		110.3			59.7	≦		

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.4	1.200	-19.9	421.2	≦	2469.7	OK
		R		515.2			491.4	≦		
	B	L		-319.1	1.200	-73.0	406.7	≦	3164.0	OK
		R		110.3			22.7	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.3	1.200	-65.2	387.4	≦	2469.7	OK
		R		396.9			318.7	≦		
	B	L		-252.0	1.200	-76.0	343.1	≦	2539.0	OK
		R		103.3			12.1	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-150.8	1.200	-1159.1	1541.7	≦	2838.5	OK
		R		204.5			1186.4	≦		
	2	L		-183.1	1.200	-904.9	1269.0	≦	2627.1	OK
		R		172.1			913.7	≦		
	3	L		-177.7	1.200	-894.1	1250.6	≦	2587.0	OK
		R		177.6			895.3	≦		
	4	L		-172.2	1.200	-834.3	1173.3	≦	2658.1	OK
		R		183.1			818.1	≦		
	5	L		-204.6	1.200	-1264.0	1721.4	≦	2469.7	OK
		R		150.7			1366.1	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-179.6	1.200	-1181.5	1597.4	≦	2788.1	OK
		R		249.8			1168.0	≦		
	2	L		-221.9	1.200	-878.3	1275.9	≦	2560.2	OK
		R		207.5			846.5	≦		
	3	L		-214.5	1.200	-858.2	1244.4	≦	2497.3	OK
		R		214.9			815.0	≦		
	4	L		-207.4	1.200	-790.6	1156.1	≦	2570.9	OK
		R		222.1			726.7	≦		
	5	L		-249.9	1.200	-1273.3	1777.9	≦	2469.7	OK
		R		179.5			1348.5	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-144.7	1.200	-398.5	623.0	≦	2542.0	OK
		R		210.5			267.7	≦		
	2	L		-185.5	1.200	-257.5	494.5	≦	2469.7	OK
		R		169.7			139.2	≦		
	3	L		-176.5	1.200	-321.3	562.1	≦	2469.7	OK
		R		178.7			206.8	≦		
	4	L		-169.8	1.200	-243.8	462.4	≦	2469.7	OK
		R		185.4			107.2	≦		
	5	L		-211.3	1.200	-464.1	768.2	≦	2469.7	OK
		R		144.0			412.9	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.0	1.200	-65.4	387.5	≦	2469.7	OK
		R		397.1			318.7	≦		
	B	L		-251.8	1.200	-75.6	342.6	≦	2588.2	OK
		R		103.4			12.7	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	-20.4	422.2	≦	2469.7	OK
		R		514.9			490.4	≦		
	B	L		-318.7	1.200	-71.7	404.7	≦	3148.0	OK
		R		110.7			24.7	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.1	1.200	8.2	388.2	≦	2469.7	OK
		R		514.5			524.4	≦		
	B	L		-318.7	1.200	-40.4	367.2	≦	3253.3	OK
		R		110.7			62.2	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	30.4	361.2	≦	2469.7	OK
		R		514.8			551.4	≦		
	B	L		-319.1	1.200	-11.4	332.8	≦	3351.3	OK
		R		110.3			96.7	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.4	1.200	54.8	331.5	≦	2469.7	OK
		R		515.2			581.0	≦		
	B	L		-319.1	1.200	15.7	300.3	≦	3498.5	OK
		R		110.3			129.1	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.3	1.200	85.2	207.0	≦	2469.7	OK
		R		396.9			499.1	≦		
	B	L		-252.0	1.200	32.3	213.2	≦	3703.8	OK
		R		103.3			142.0	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.0	1.200	764.2	608.0	≦	2469.7	OK
		R		397.1			1314.1	≦		
	B	L		-251.8	1.200	698.6	586.5	≦	2469.7	OK
		R		103.4			941.7	≦		

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	751.1	503.7	≦	2469.7	OK

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	R		514.9	1.200	751.1	1416.2	≦	2469.7	OK
	B	L		-318.7	1.200	691.4	511.0	≦	2469.7	OK
		R		110.7			940.4	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.1	1.200	750.5	502.5	≦	2469.7	OK
		R		514.5			1415.1	≦		
	B	L		-318.7	1.200	673.4	489.3	≦	2469.7	OK
		R		110.7			918.8	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	750.3	502.7	≦	2469.7	OK
		R		514.8			1415.2	≦		
	B	L		-319.1	1.200	688.0	506.5	≦	2469.7	OK
		R		110.3			936.0	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.4	1.200	752.1	505.2	≦	2469.7	OK
		R		515.2			1417.8	≦		
	B	L		-319.1	1.200	710.8	533.8	≦	2469.7	OK
		R		110.3			963.2	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.3	1.200	761.7	604.7	≦	2469.7	OK
		R		396.9			1310.9	≦		
	B	L		-252.0	1.200	695.6	582.7	≦	2469.7	OK
		R		103.3			937.9	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-150.8	1.200	-11.5	164.6	≦	2469.7	OK
		R		204.5			190.6	≦		
	2	L		-183.1	1.200	-11.2	196.6	≦	2469.7	OK
		R		172.1			158.7	≦		
	3	L		-177.7	1.200	-10.2	190.0	≦	2469.7	OK
		R		177.6			165.3	≦		
	4	L		-172.2	1.200	-8.8	182.8	≦	2469.7	OK
		R		183.1			172.5	≦		
	5	L		-204.6	1.200	-25.0	234.6	≦	2738.5	OK
		R		150.7			120.6	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-179.6	1.200	15.8	160.6	≦	2469.7	OK
		R		249.8			268.8	≦		
	2	L		-221.9	1.200	4.0	217.2	≦	2469.7	OK
		R		207.5			212.3	≦		
	3	L		-214.5	1.200	6.0	207.3	≦	2469.7	OK
		R		214.9			222.1	≦		
	4	L		-207.4	1.200	7.9	197.8	≦	2469.7	OK
		R		222.1			231.6	≦		
	5	L		-249.9	1.200	5.9	242.9	≦	2469.7	OK
		R		179.5			186.5	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-144.7	1.200	8.4	134.7	≦	2469.7	OK
		R		210.5			220.6	≦		
	2	L		-185.5	1.200	2.6	182.4	≦	2469.7	OK

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	2	R		169.7	1.200	2.6	172.9	≦	2469.7	OK
	3	L		-176.5	1.200	3.2	172.7	≦	2469.7	OK
		R		178.7			182.6	≦		
	4	L		-169.8	1.200	3.8	165.2	≦	2469.7	OK
		R		185.4			190.0	≦		
	5	L		-211.3	1.200	5.9	204.1	≦	2469.7	OK
		R		144.0			151.1	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.0	1.200	-763.7	1225.4	≦	2469.7	OK
		R		397.1			519.3	≦		
	B	L		-251.8	1.200	-713.2	1107.7	≦	2850.3	OK
		R		103.4			752.4	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	-759.3	1308.8	≦	2469.7	OK
		R		514.9			396.2	≦		
	B	L		-318.7	1.200	-694.6	1152.2	≦	2845.9	OK
		R		110.7			722.8	≦		

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-398.1	1.200	-752.0	1300.5	≦	2469.7	OK
		R		514.5			388.0	≦		
	B	L		-318.7	1.200	-695.8	1153.7	≦	2842.9	OK
		R		110.7			724.3	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.7	1.200	-752.9	1301.3	≦	2469.7	OK
		R		514.8			388.7	≦		
	B	L		-319.1	1.200	-693.6	1151.4	≦	2848.3	OK
		R		110.3			722.0	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-397.4	1.200	-763.2	1313.2	≦	2469.7	OK
		R		515.2			400.7	≦		
	B	L		-319.1	1.200	-690.5	1147.8	≦	2851.0	OK
		R		110.3			718.4	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-309.3	1.200	-756.5	1217.1	≦	2469.7	OK
		R		396.9			510.9	≦		
	B	L		-252.0	1.200	-712.8	1107.3	≦	2844.8	OK
		R		103.3			752.0	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-150.8	1.200	19.1	127.8	≦	2606.1	OK
		R		204.5			227.4	≦		
	2	L		-183.1	1.200	6.6	175.2	≦	2469.7	OK
		R		172.1			180.1	≦		
	3	L		-177.7	1.200	9.0	166.9	≦	2469.7	OK
		R		177.6			188.4	≦		
	4	L		-172.2	1.200	11.1	158.9	≦	2469.7	OK
		R		183.1			196.4	≦		
	5	L		-204.6	1.200	12.8	189.2	≦	2469.7	OK
		R		150.7			166.1	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-179.6	1.200	-2.9	183.0	≦	2469.7	OK
		R		249.8			246.4	≦		
	2	L		-221.9	1.200	-6.8	230.1	≦	2469.7	OK
		R		207.5			199.3	≦		
	3	L		-214.5	1.200	-5.4	221.0	≦	2469.7	OK
		R		214.9			208.4	≦		
	4	L		-207.4	1.200	-3.7	211.8	≦	2469.7	OK
		R		222.1			217.6	≦		
	5	L		-249.9	1.200	-16.3	269.5	≦	2469.7	OK
		R		179.5			159.9	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-144.7	1.200	-3.7	149.2	≦	2469.7	OK
		R		210.5			206.1	≦		
	2	L		-185.5	1.200	-3.1	189.2	≦	2469.7	OK
		R		169.7			166.0	≦		
	3	L		-176.5	1.200	-4.0	181.4	≦	2469.7	OK
		R		178.7			173.9	≦		
	4	L		-169.8	1.200	-3.3	173.7	≦	2469.7	OK
		R		185.4			181.5	≦		
	5	L		-211.3	1.200	-9.4	222.6	≦	2516.2	OK
		R		144.0			132.7	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 5F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 7F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 11F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 3F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 4F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 5F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 6F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 7F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 8F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 9F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 10F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 11F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 12F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944	3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
2 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944	3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
2 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944	3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
2 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
3 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490								
3 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490								
3 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490								
3 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3 3914.8	4 1.1	210.0 3414.4	2560 1325	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178						
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490								
3 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3 3914.8	4 1.1	210.0 3414.4	2560 1325	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178						
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490								
3 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3 3914.8	4 1.1	210.0 3414.4	2560 1325	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178						
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490								
3 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1 3641.7	4 1.1	210.0 3157.7	2560 1355	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944						
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490								
3 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1 3641.7	4 1.1	210.0 3157.7	2560 1355	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944						
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490								
3 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1 3641.7	4 1.1	210.0 3157.7	2560 1355	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944						
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490								
3 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490								
3 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490								
3 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
3 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490								
4 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490								

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
4 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944	3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
4 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944	3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
4 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944	3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
4 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3 3914.8	4 1.1	210.0 3414.4	2560 1325	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178						
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3 3914.8	4 1.1	210.0 3414.4	2560 1325	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178						
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3 3914.8	4 1.1	210.0 3414.4	2560 1325	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178						
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1 3641.7	4 1.1	210.0 3157.7	2560 1355	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944						
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
5 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1 3641.7	4 1.1	210.0 3157.7	2560 1355	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944						
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
5 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	72.7	176.1 3641.7	4 1.1	210.0 3157.7	2560 1355	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	12800	1944						
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1355	2560	
5 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1 4009.5	4 1.1	210.0 3499.5	2560 1322	2560 2560	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252						
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 3F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1 4009.5	4 1.1	210.0 3499.5	2560 1322	2560 2560	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252						
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 4F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1 4009.5	4 1.1	210.0 3499.5	2560 1322	2560 2560	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252						
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 5F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 6F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 7F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 8F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 9F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 10F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 11F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 12F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

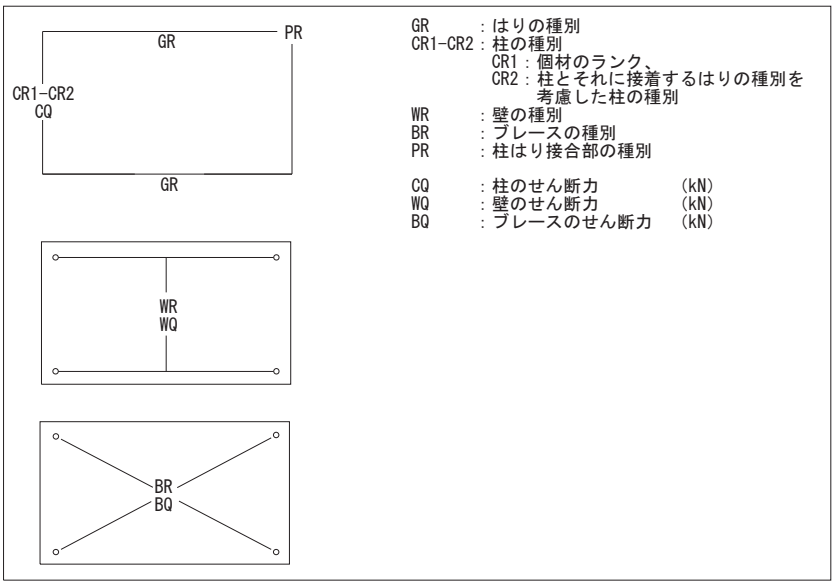

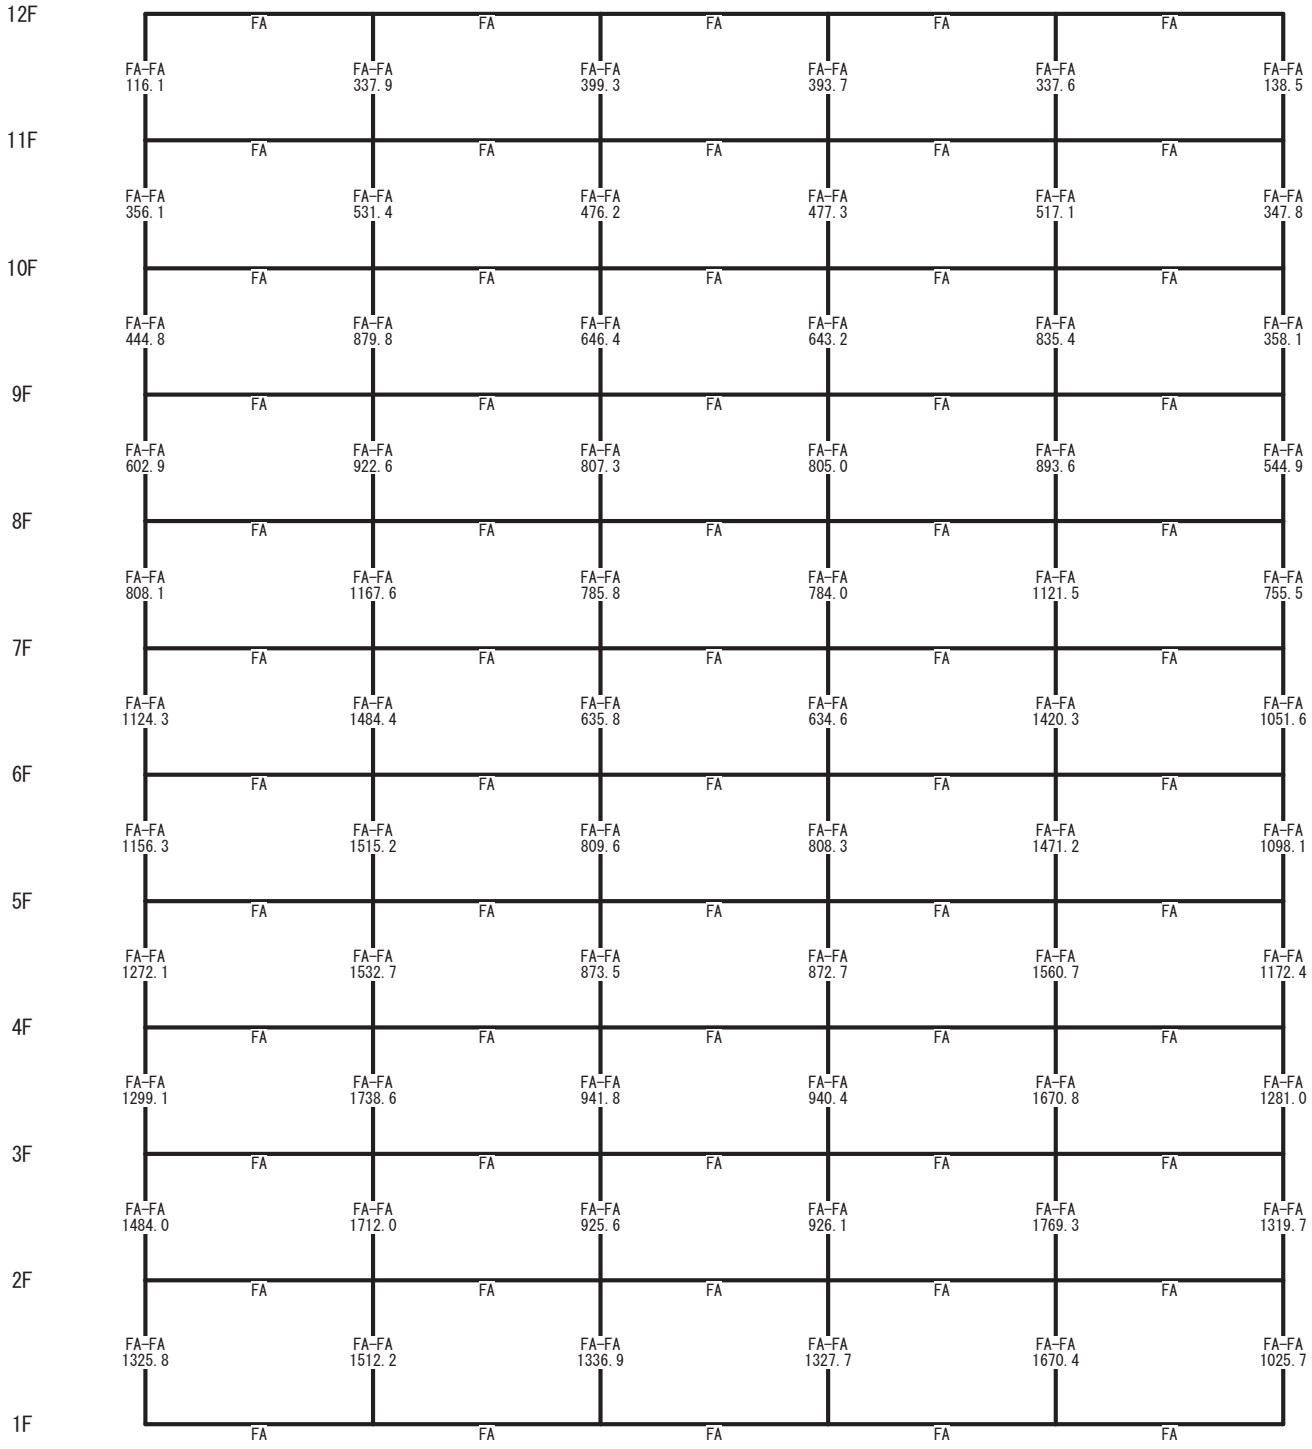

Aフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

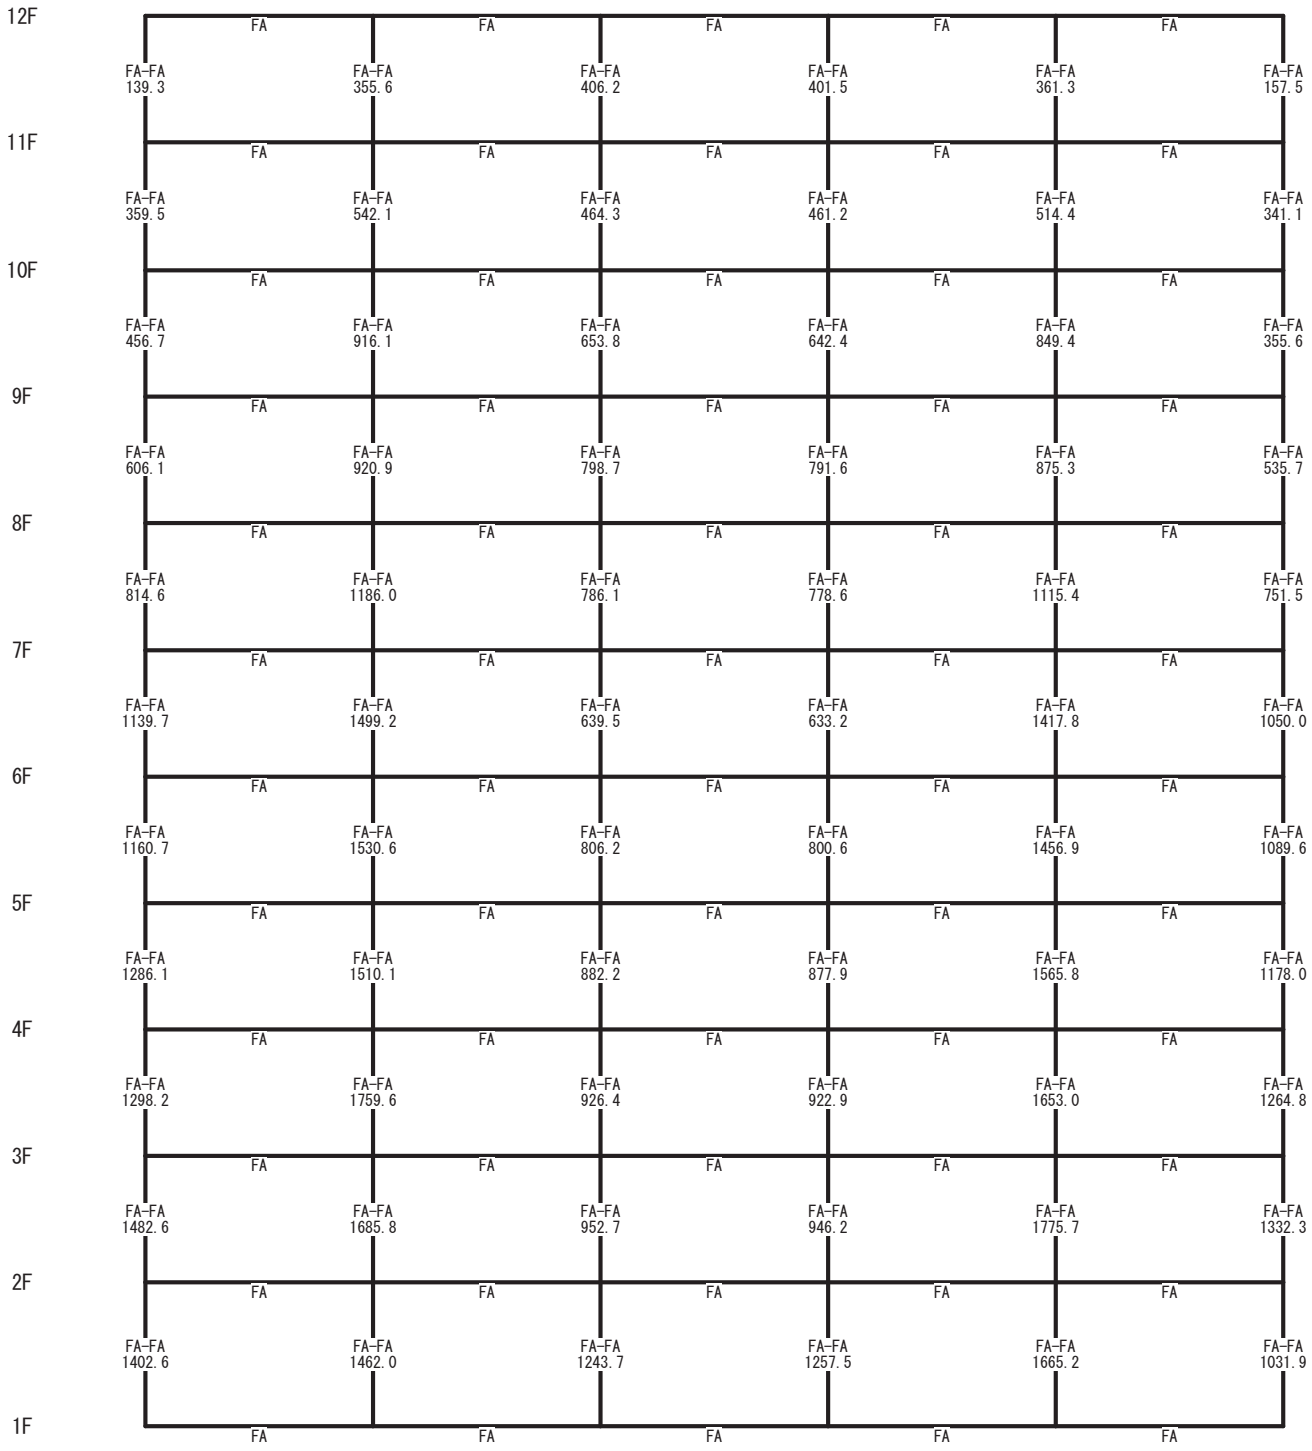

Bフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

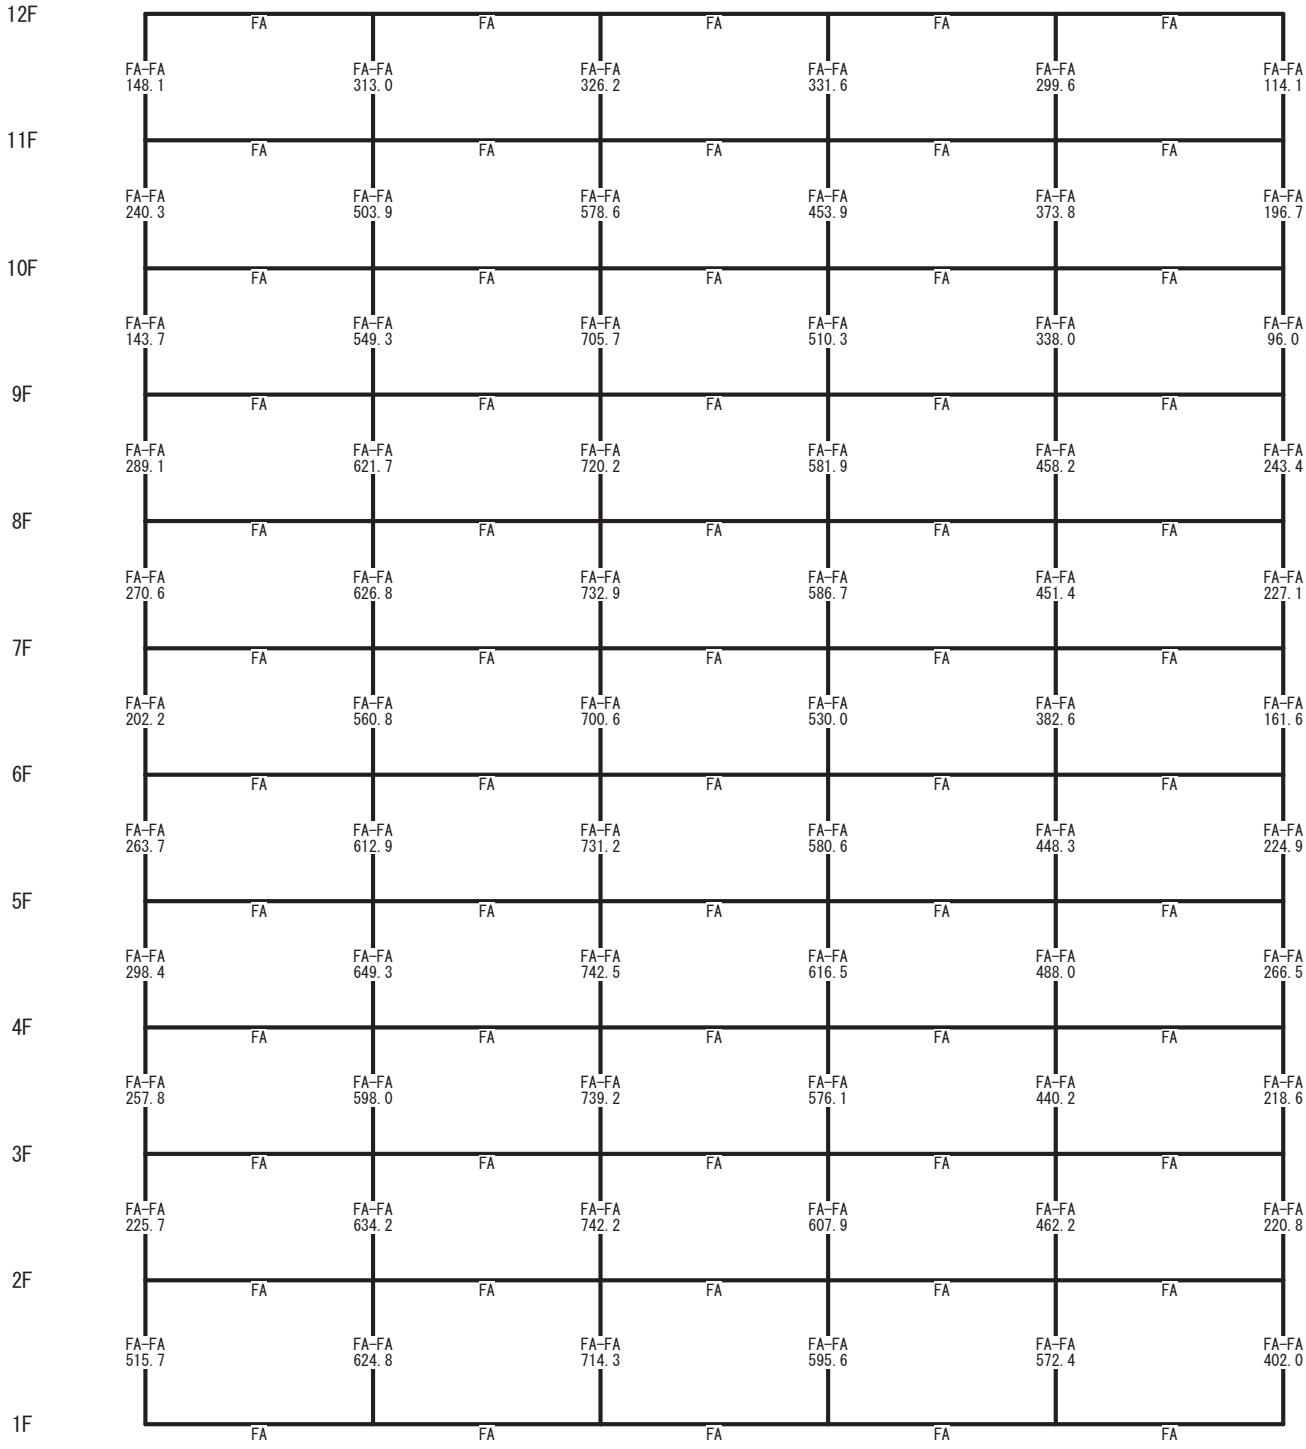

Cフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

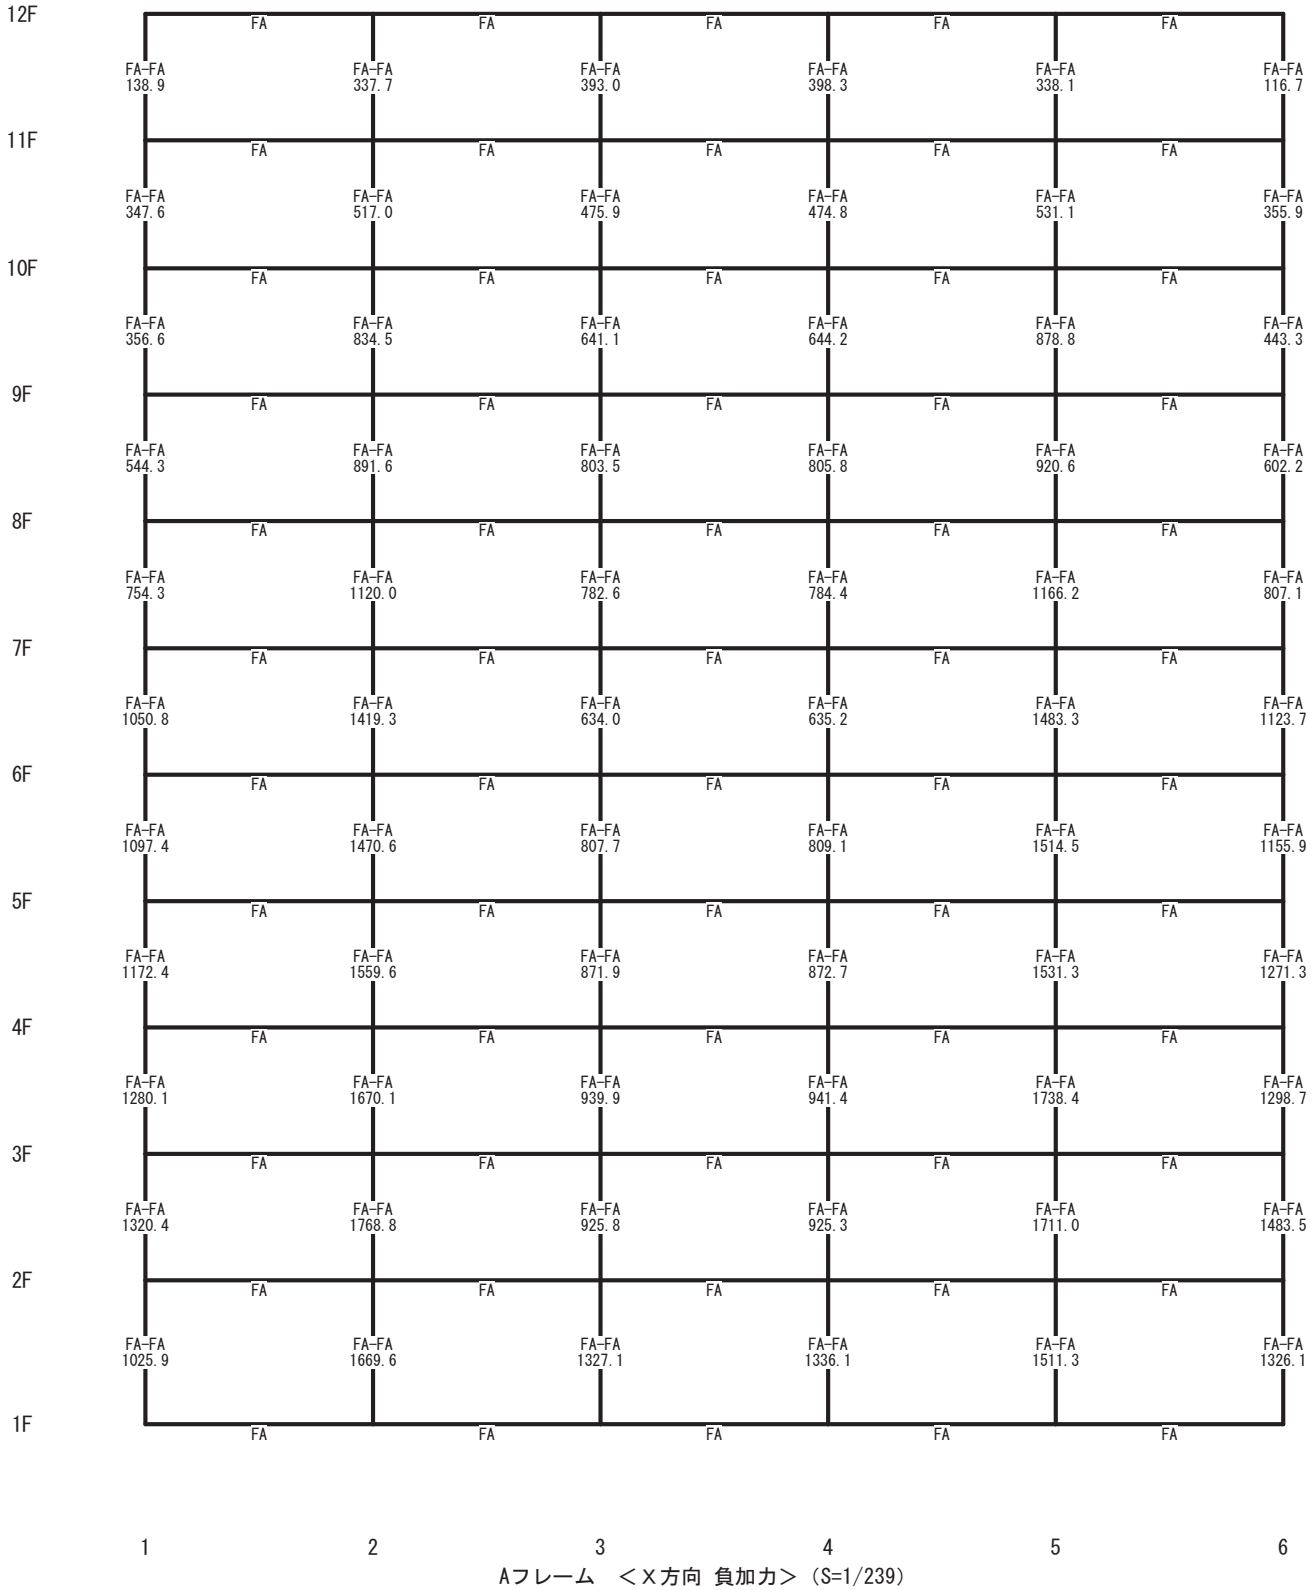

Aフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

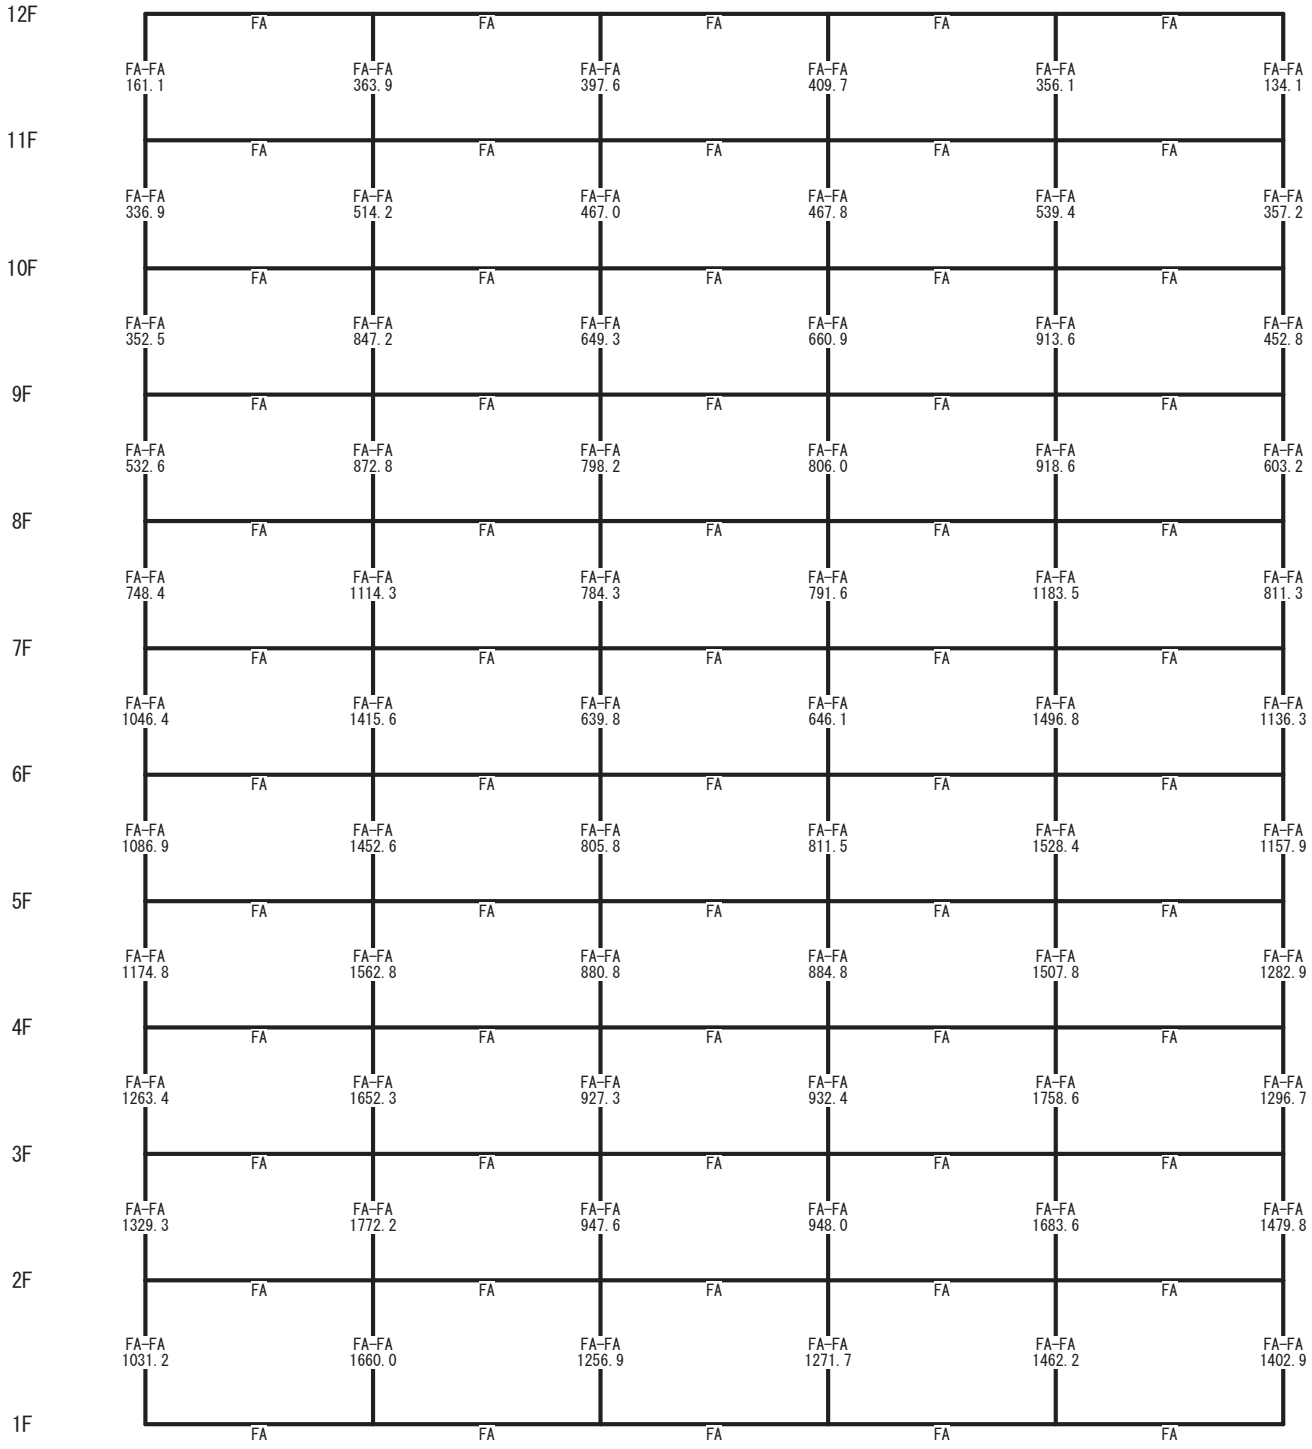

Bフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

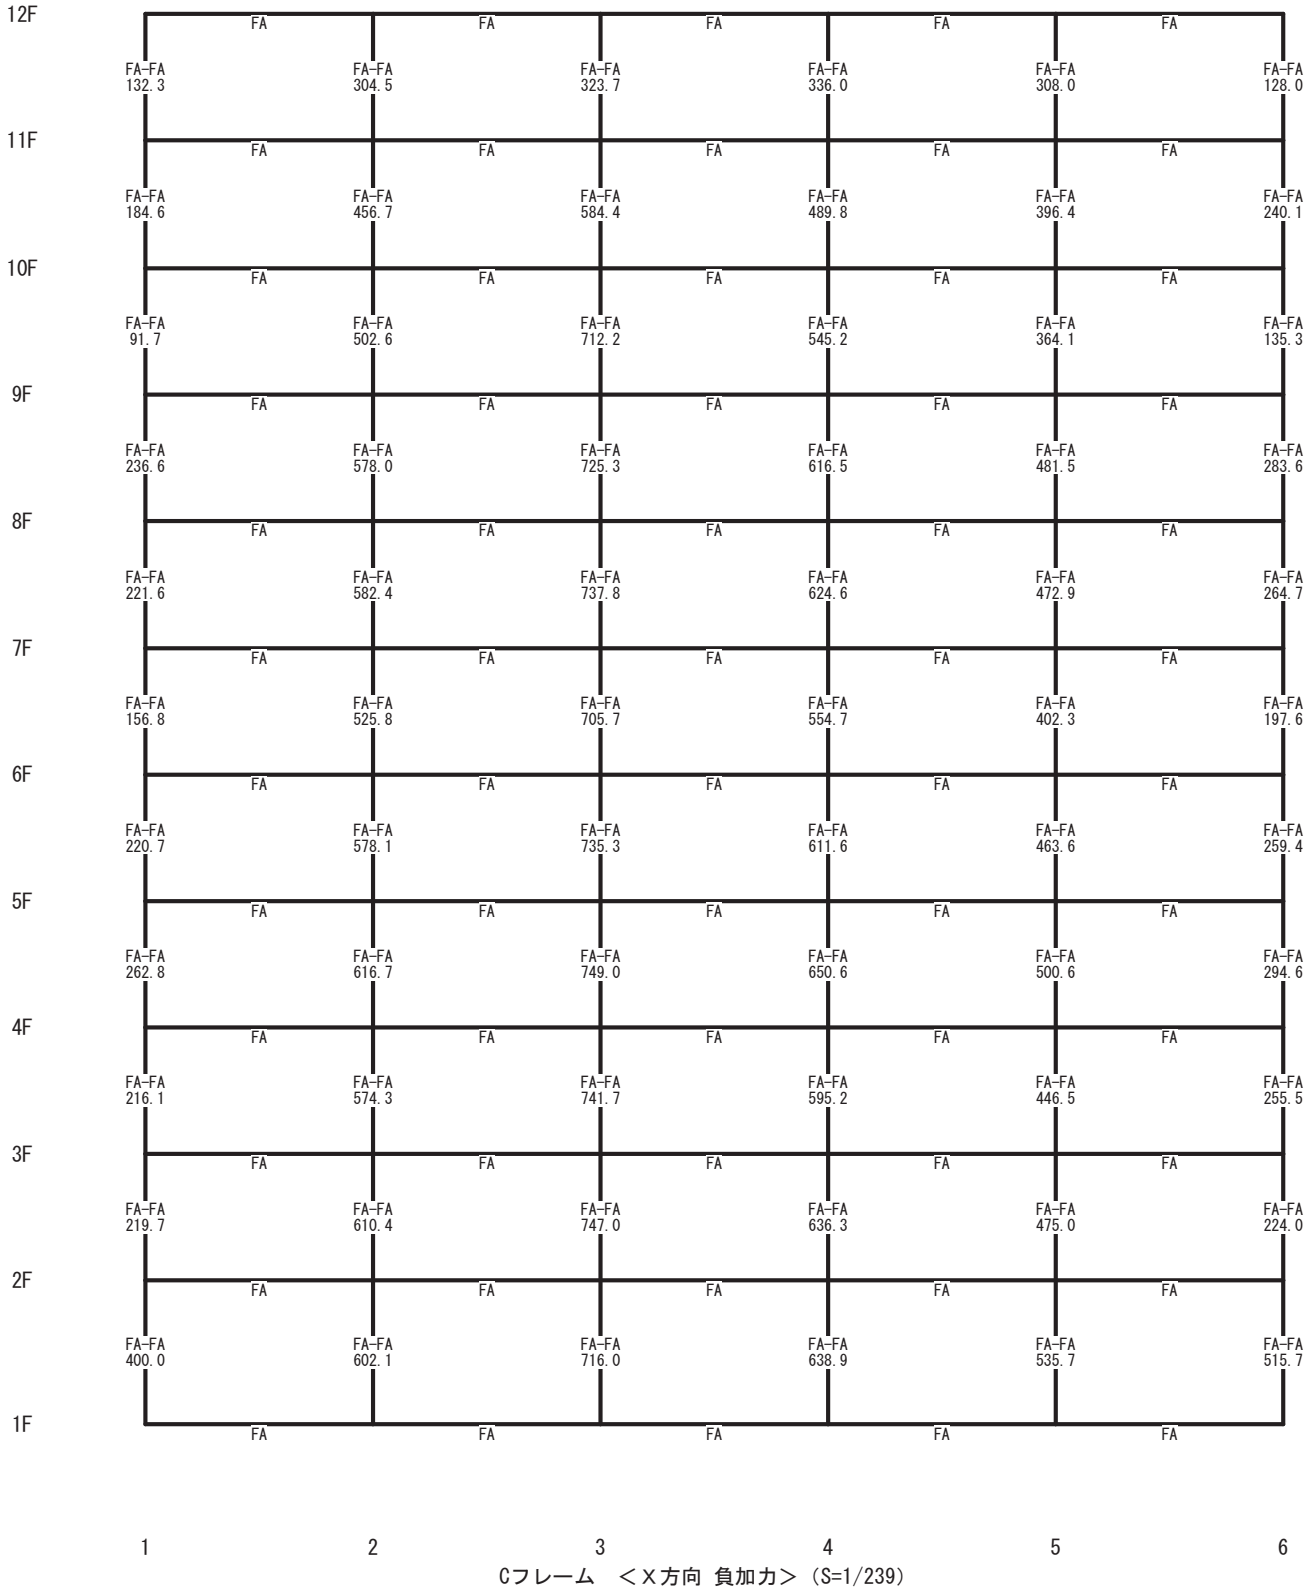

Cフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

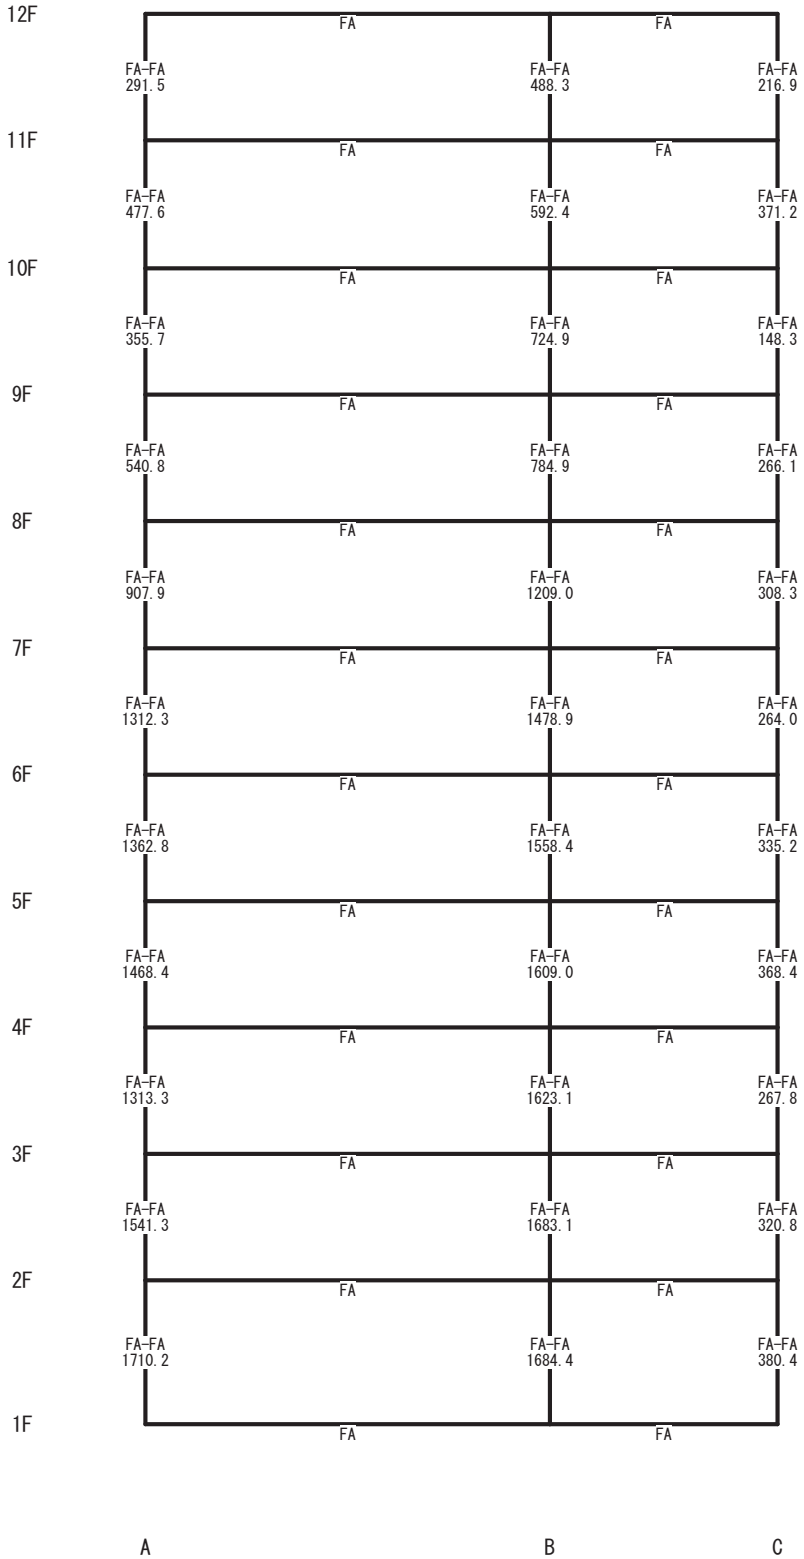

1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

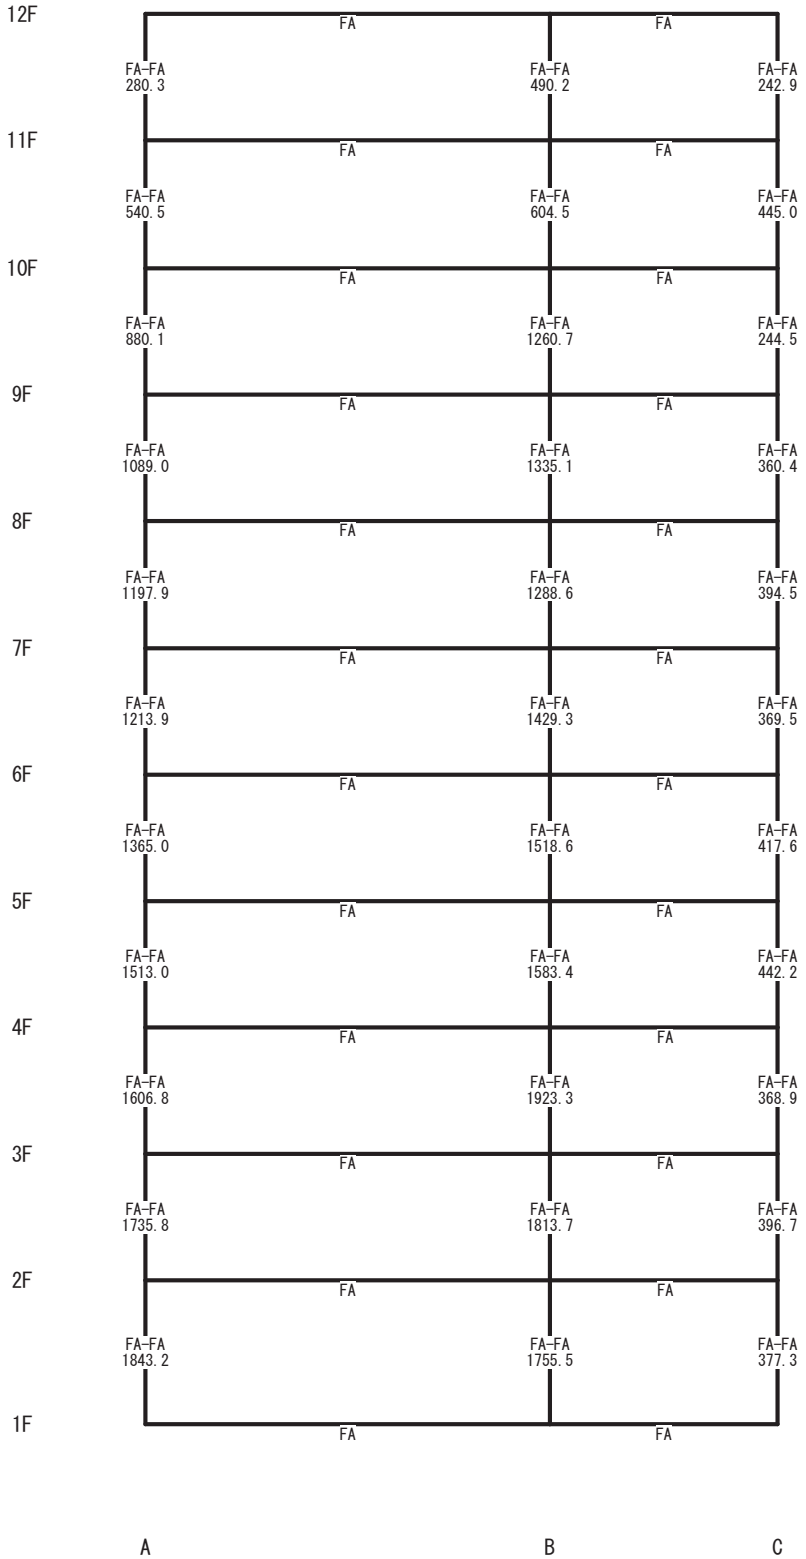

2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

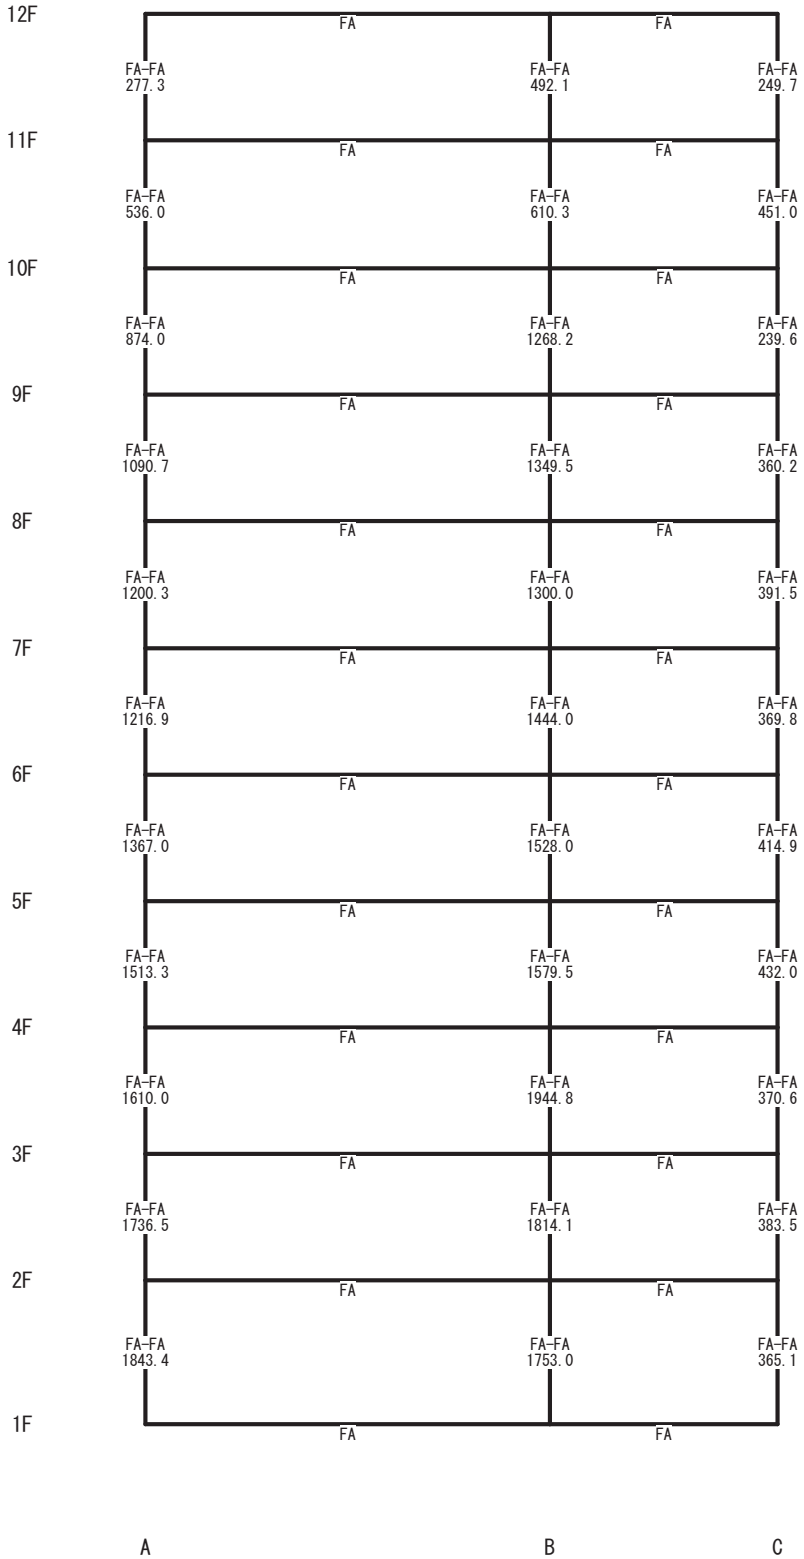

3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

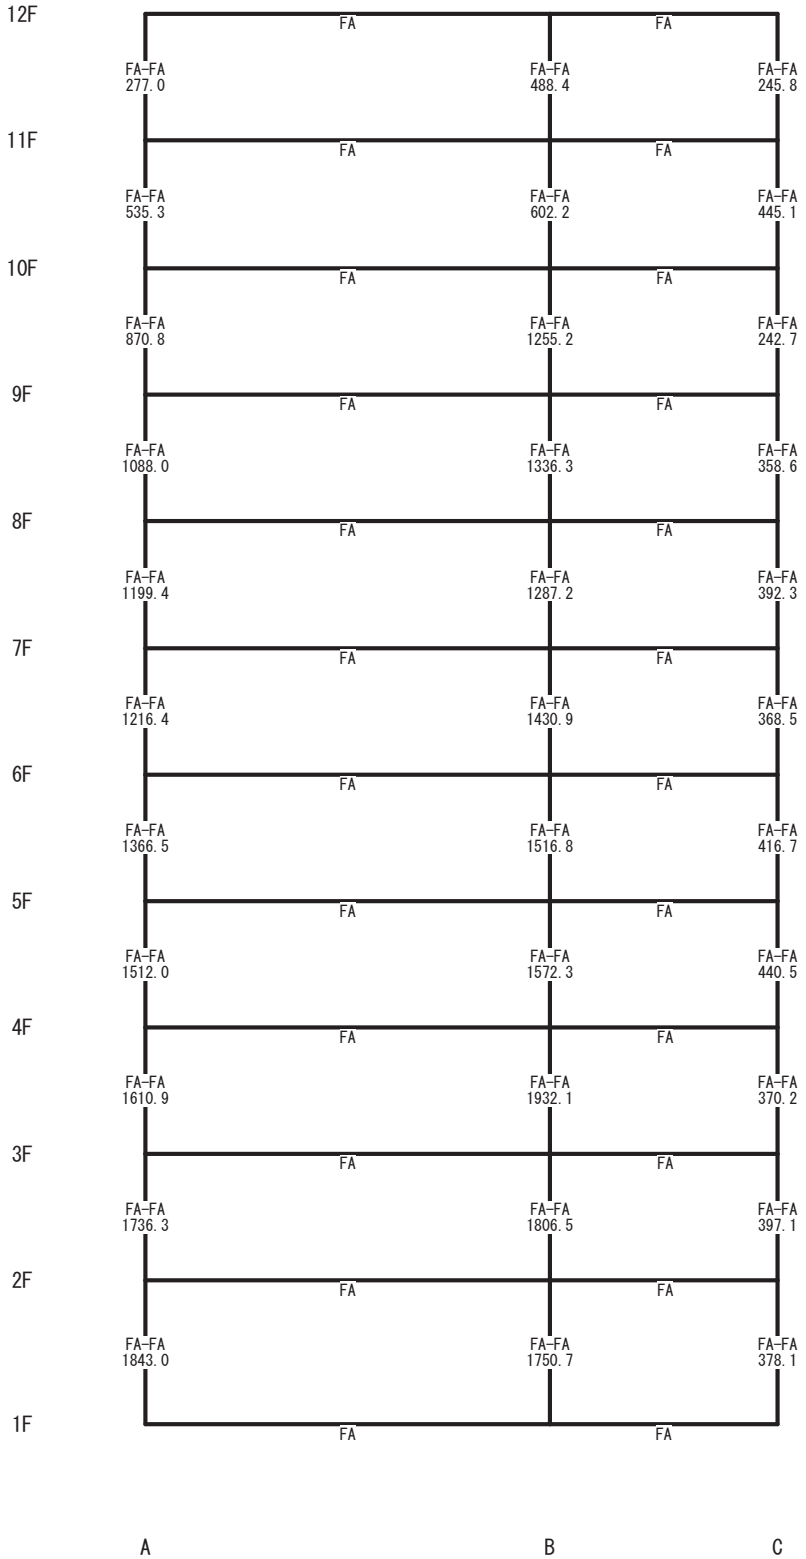

4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

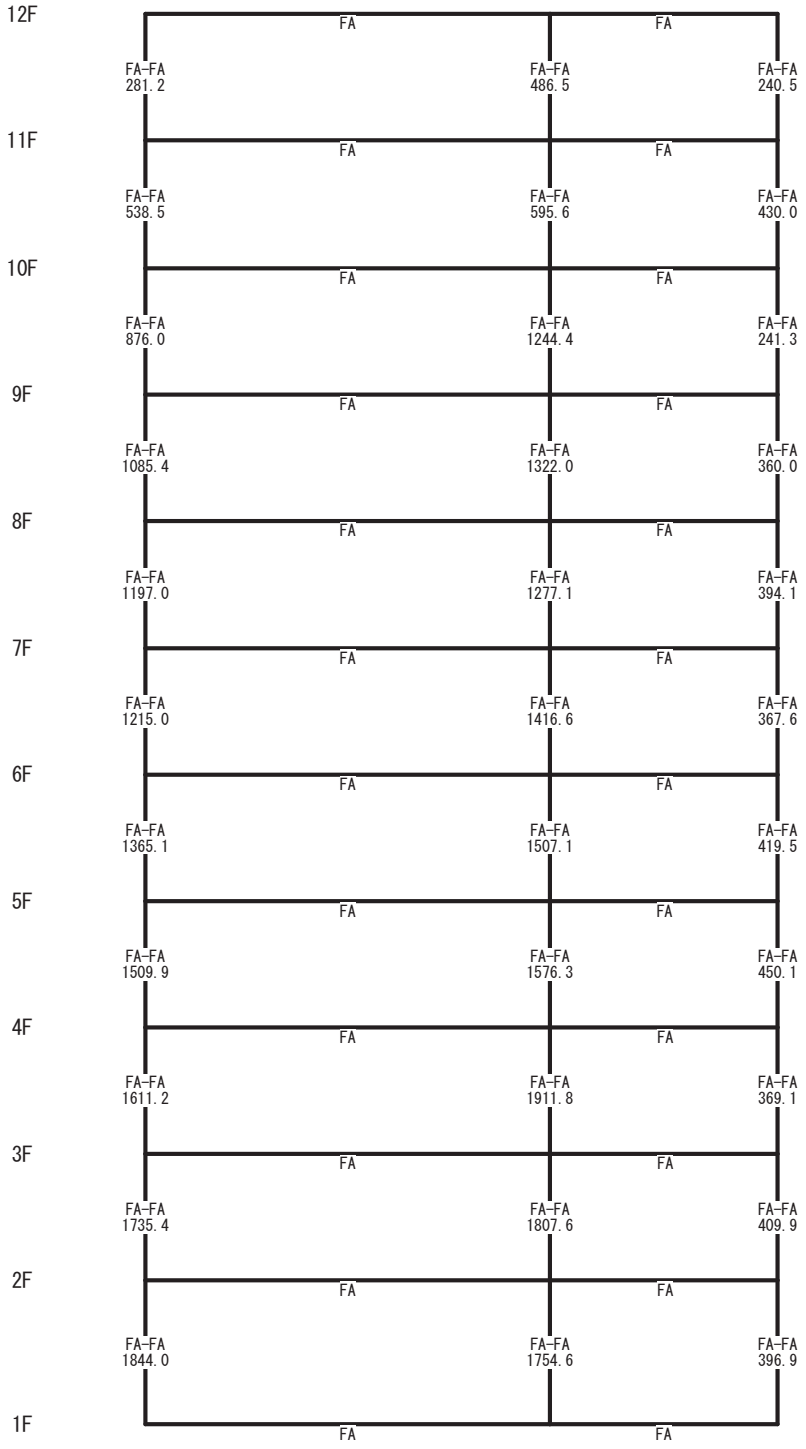

5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

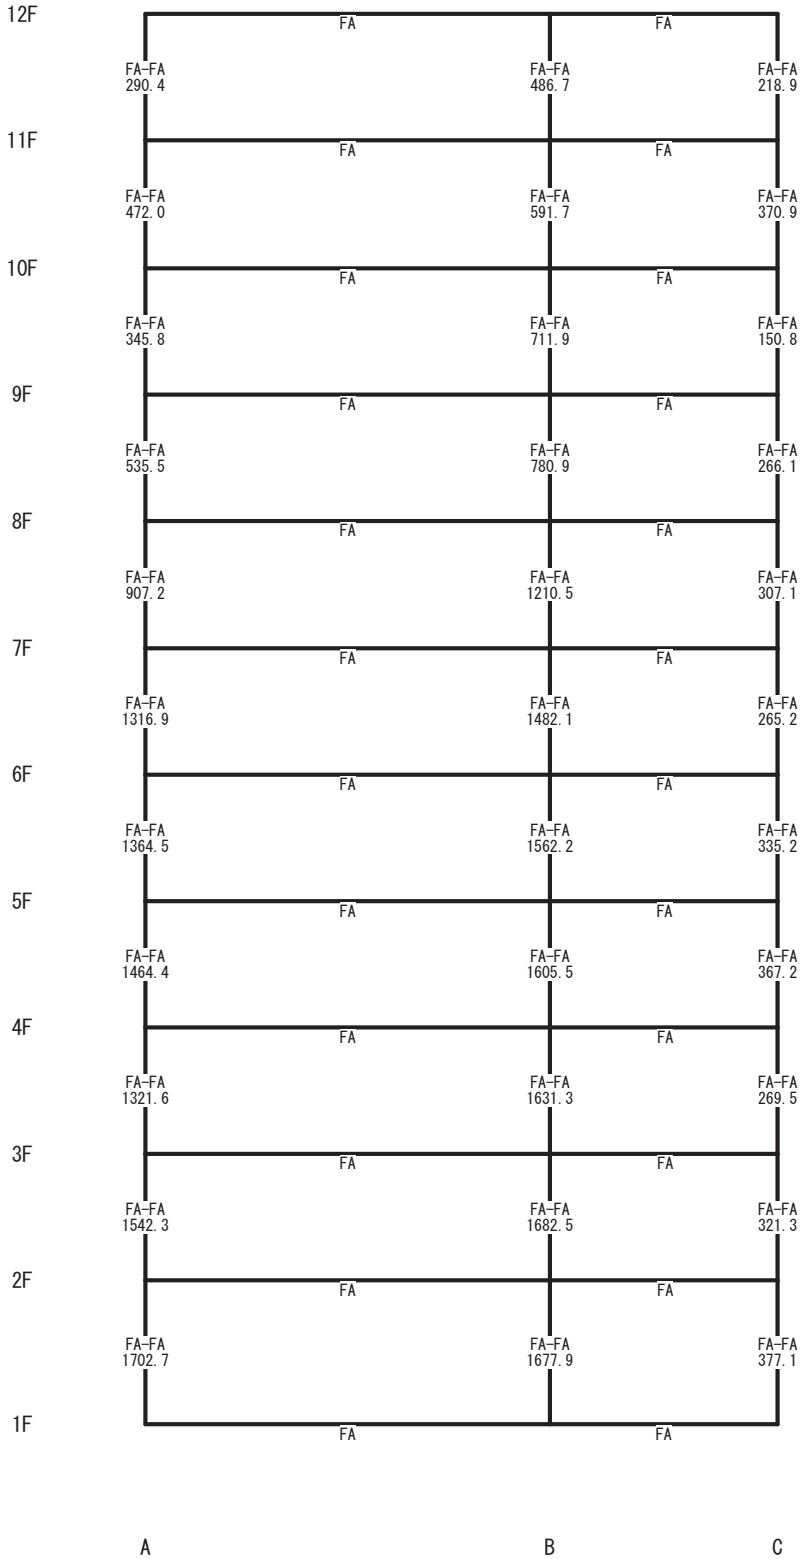

6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

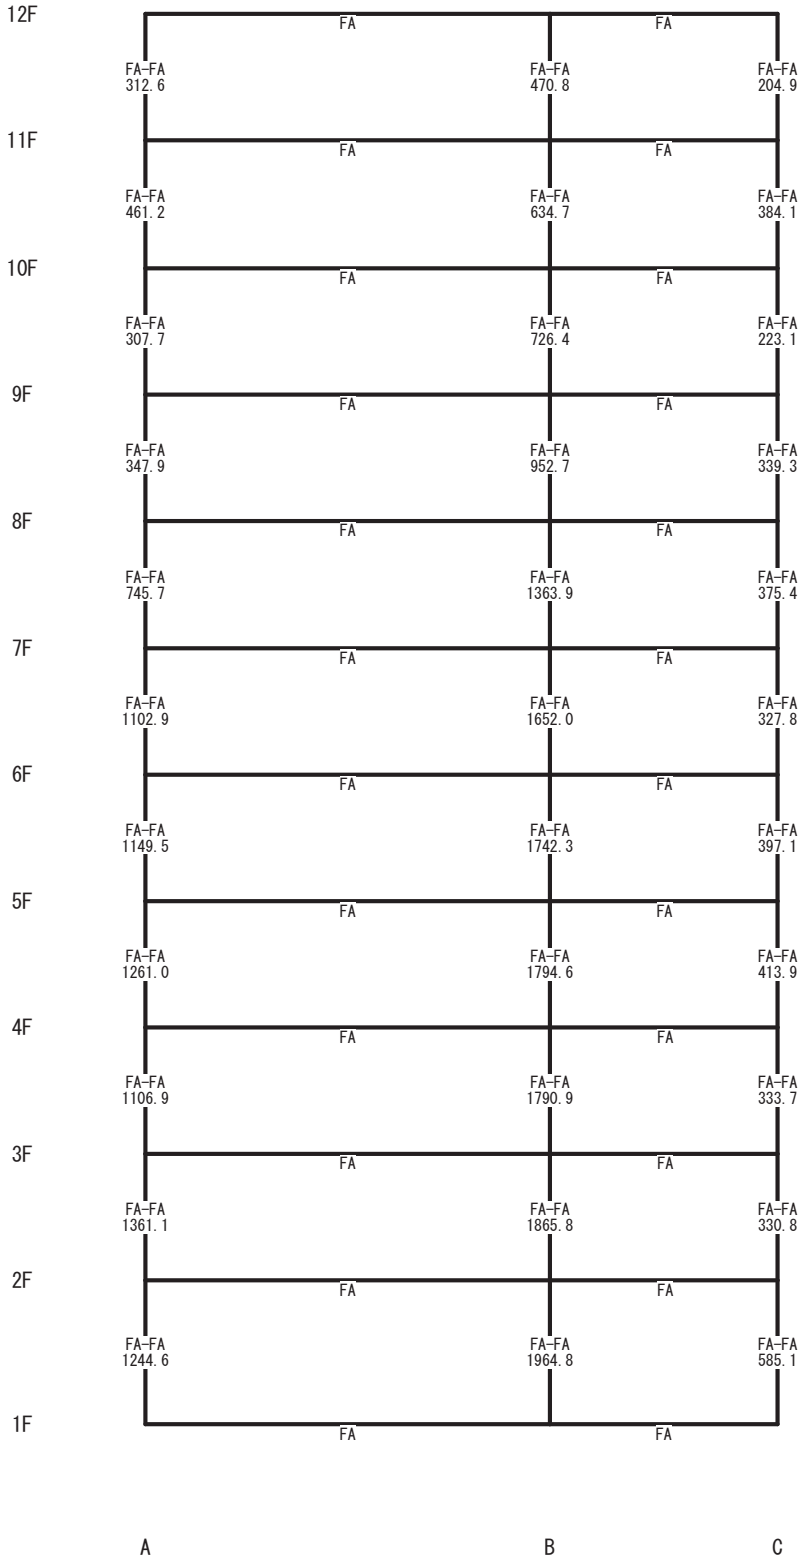

1フレーム　＜Y方向 負加力＞（S=1/239）

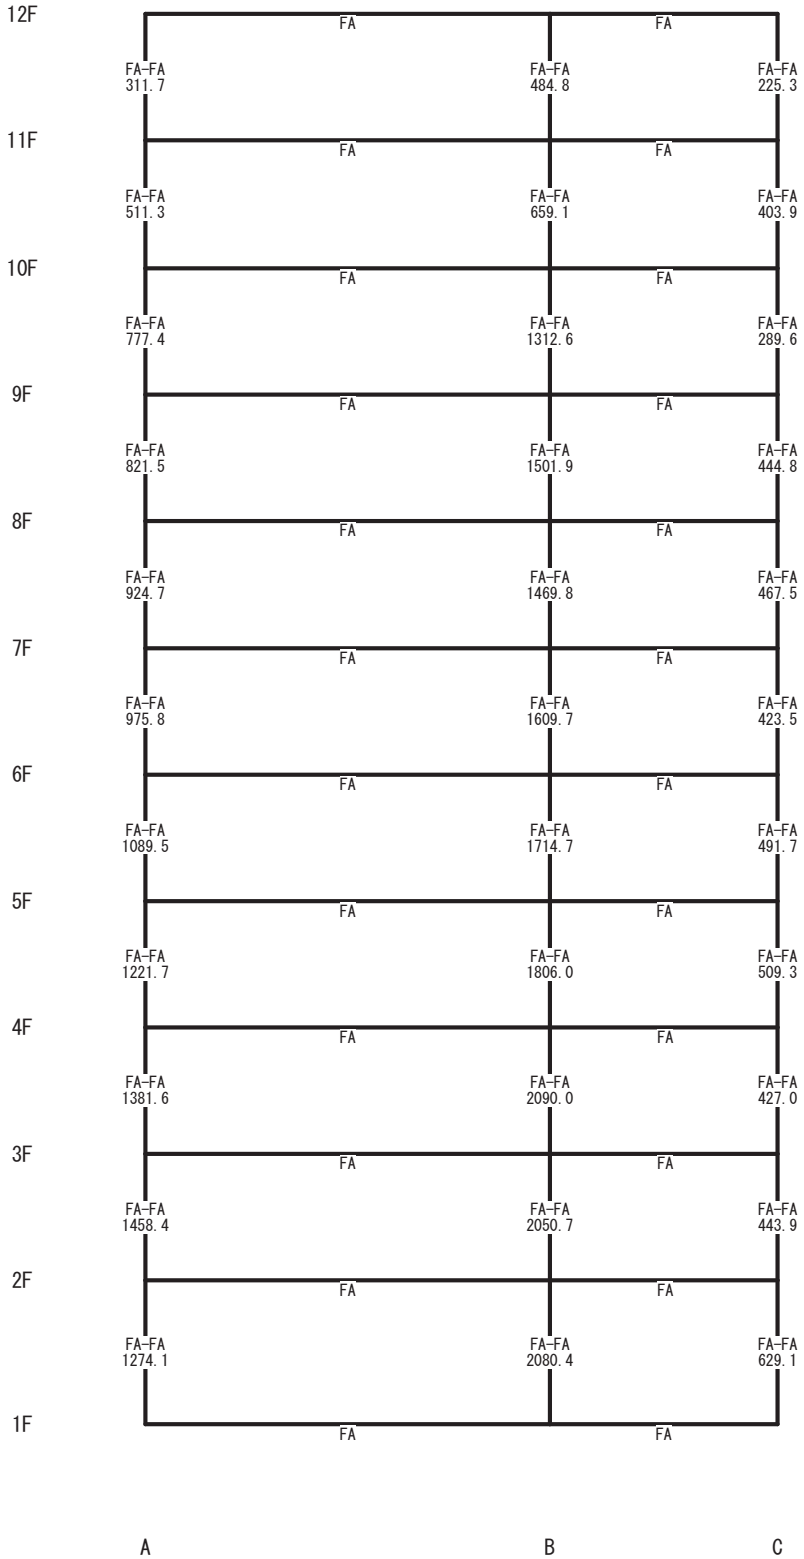

2フレーム　＜Y方向 負加力＞（S=1/239）

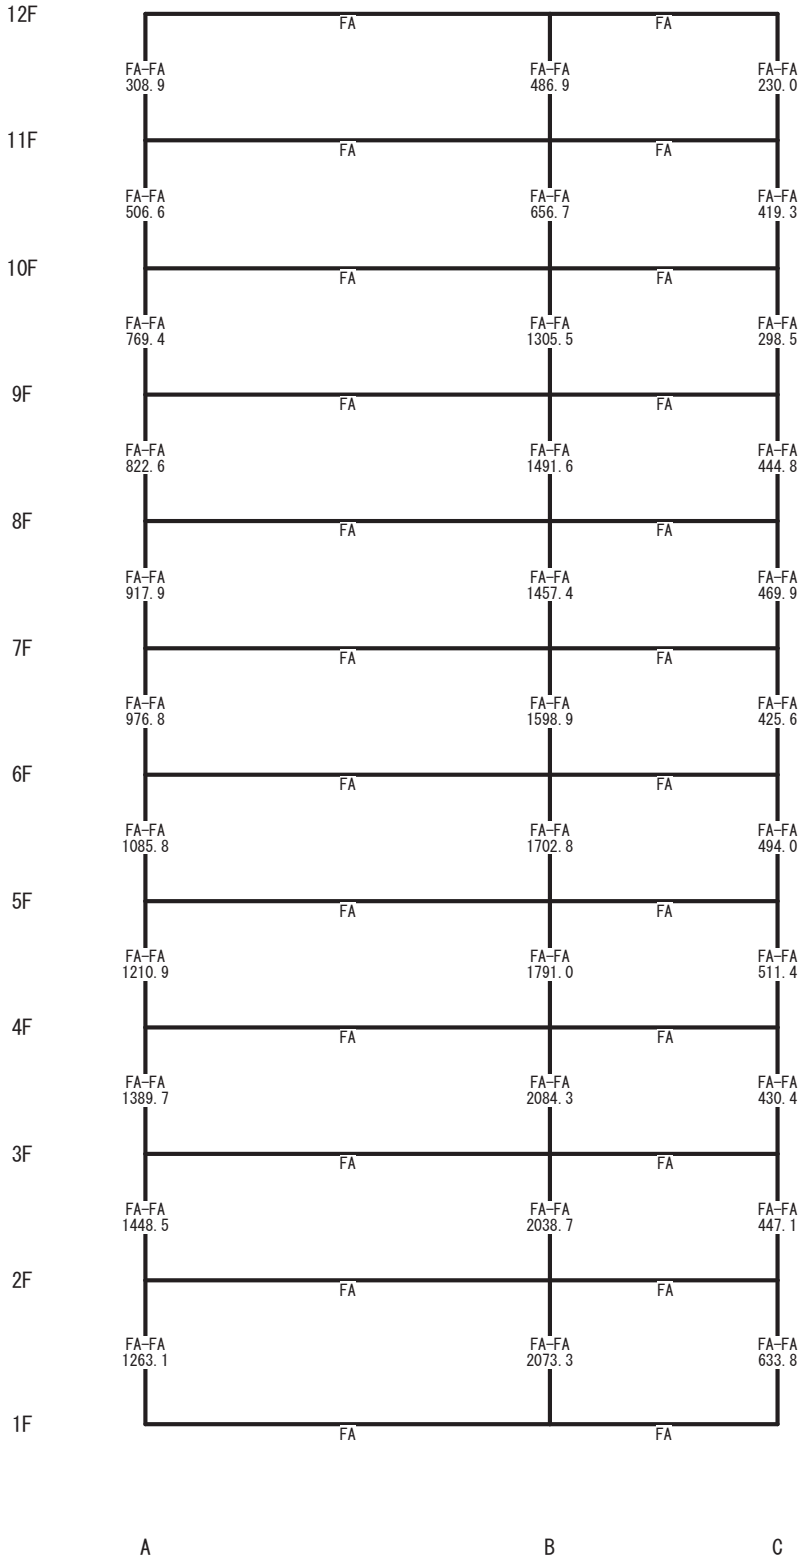

3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

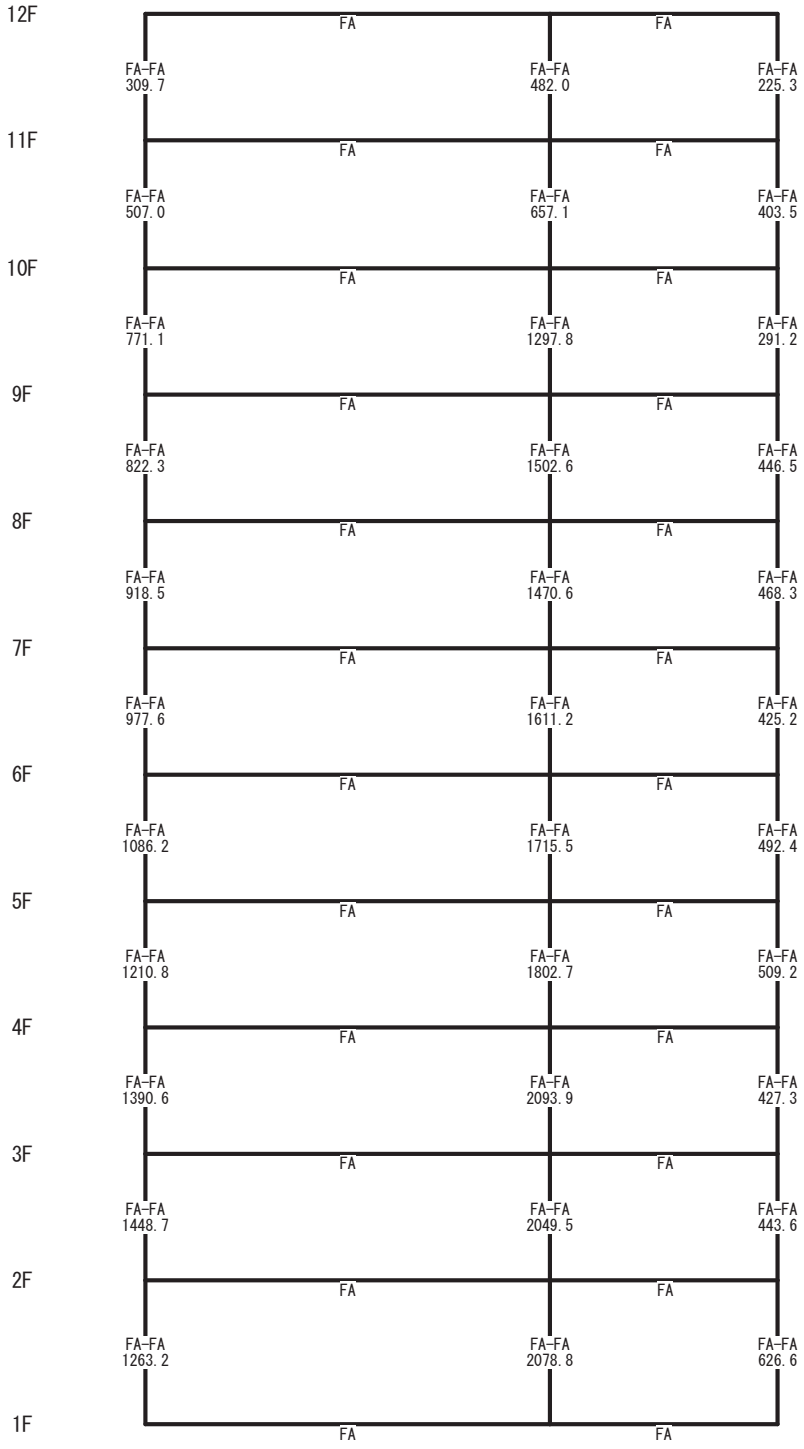

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

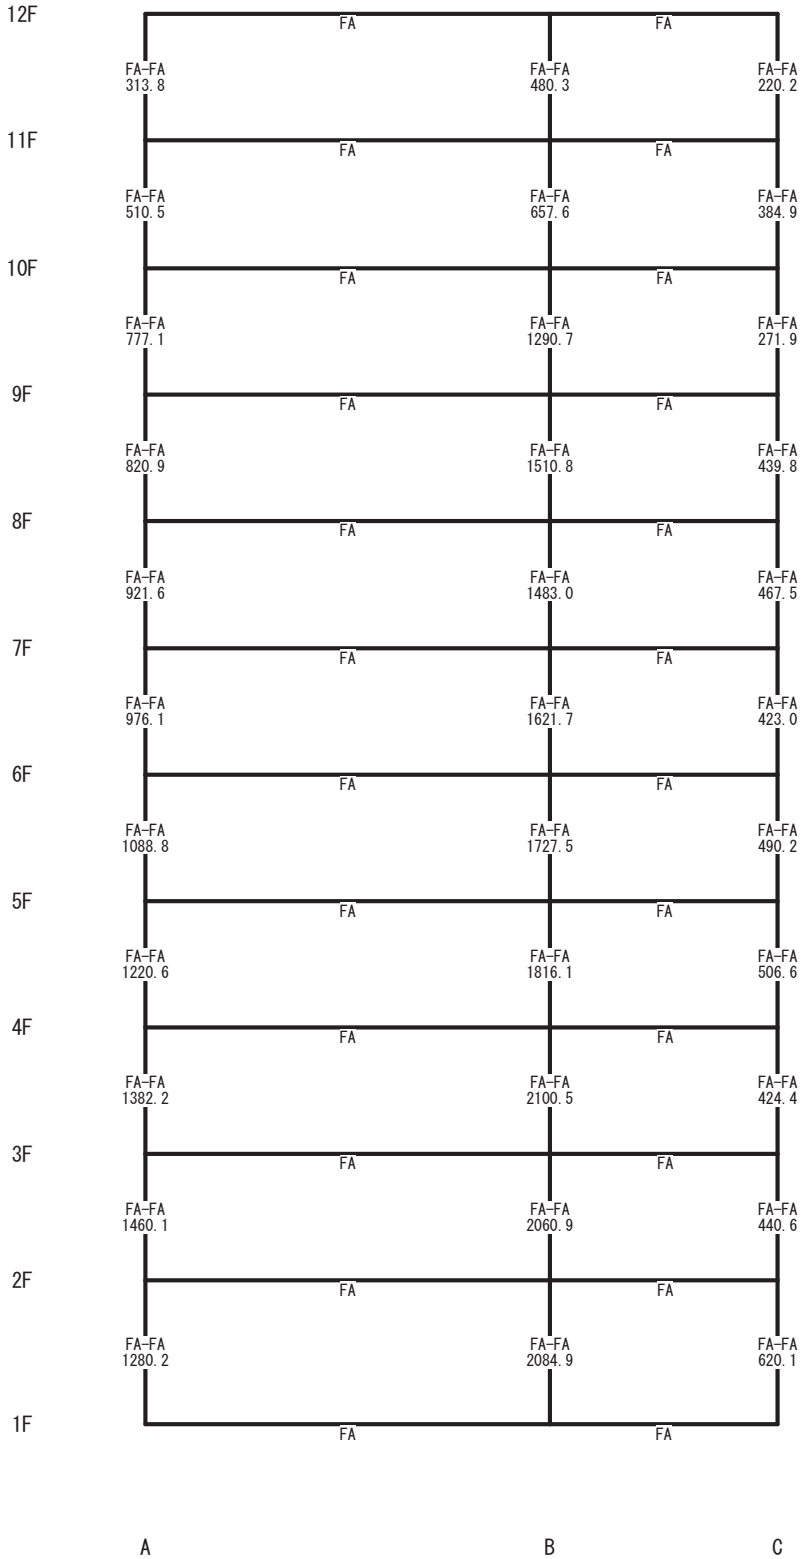

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

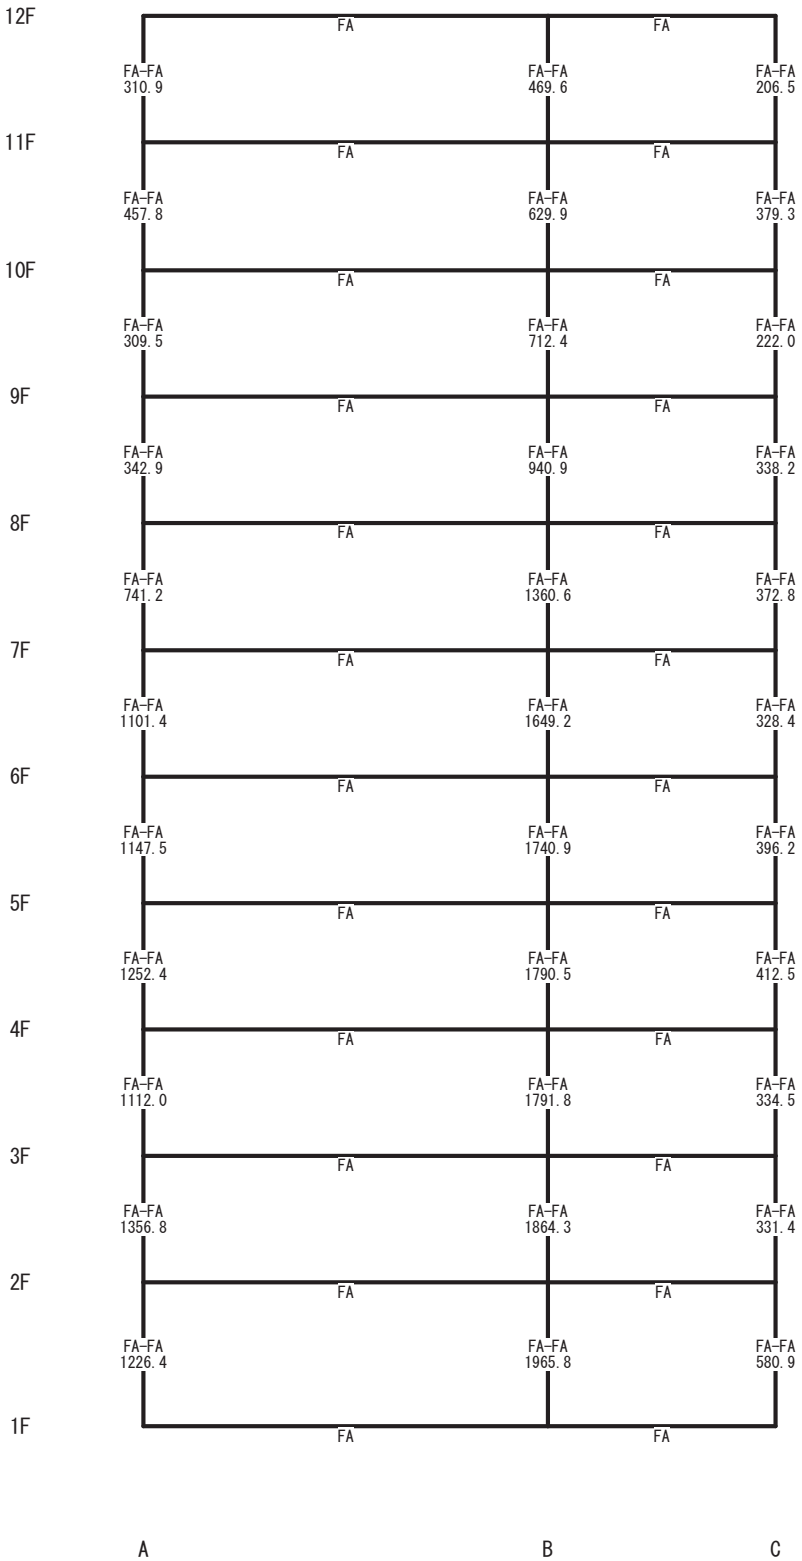

6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1723.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1821.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12019.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2861.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7871.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7824.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2829.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18526.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1822.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7736.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3876.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12020.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2903.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2868.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3074.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17647.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	B	7830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	996.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1013.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1019.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	995.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1582.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	2	2784.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2782.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2891.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3055.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3012.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3064.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3261.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3536.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3925.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3545.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3934.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3952.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	6	3546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3976.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3995.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3757.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1021.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1017.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1567.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2771.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1622.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	6	2474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3078.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3543.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3911.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3557.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3961.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3968.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3773.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	合計	23475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	1723.1	0.0	1723.1	0.26	0.00	0.26	
	B	1821.4	0.0	1821.4	0.28	0.00	0.28	
	C	1532.6	0.0	1532.6	0.23	0.00	0.23	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5077.2	0.0	5077.2	0.77	0.00	0.77	Ai＝2.657 Co＝0.401
10F	A	2705.8	0.0	2705.8	0.22	0.00	0.22	
	B	2682.7	0.0	2682.7	0.22	0.00	0.22	
	C	2347.2	0.0	2347.2	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7735.7	0.0	7735.7	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.147 Co＝0.401
9F	A	3807.7	0.0	3807.7	0.21	0.00	0.21	
	B	3874.0	0.0	3874.0	0.21	0.00	0.21	
	C	2343.1	0.0	2343.1	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10024.7	0.0	10024.7	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.878 Co＝0.401
8F	A	4576.4	0.0	4576.4	0.19	0.00	0.19	
	B	4528.3	0.0	4528.3	0.19	0.00	0.19	
	C	2914.5	0.0	2914.5	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12019.2	0.0	12019.2	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.695 Co＝0.401
7F	A	5422.4	0.0	5422.4	0.18	0.00	0.18	
	B	5432.2	0.0	5432.2	0.18	0.00	0.18	
	C	2895.4	0.0	2895.4	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13750.1	0.0	13750.1	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.555 Co＝0.401
6F	A	6351.1	0.0	6351.1	0.17	0.00	0.17	
	B	6379.4	0.0	6379.4	0.18	0.00	0.18	
	C	2537.9	0.0	2537.9	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15268.5	0.0	15268.5	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.437 Co＝0.401
5F	A	6858.6	0.0	6858.6	0.16	0.00	0.16	
	B	6844.7	0.0	6844.7	0.16	0.00	0.16	
	C	2861.6	0.0	2861.6	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16564.9	0.0	16564.9	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.335 Co＝0.401
4F	A	7284.1	0.0	7284.1	0.15	0.00	0.15	
	B	7300.1	0.0	7300.1	0.15	0.00	0.15	
	C	3061.2	0.0	3061.2	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17645.3	0.0	17645.3	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.243 Co＝0.401
3F	A	7871.6	0.0	7871.6	0.14	0.00	0.14	
	B	7824.9	0.0	7824.9	0.14	0.00	0.14	
	C	2829.9	0.0	2829.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18526.4	0.0	18526.4	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.158 Co＝0.401
2F	A	8136.8	0.0	8136.8	0.13	0.00	0.13	
	B	8175.3	0.0	8175.3	0.13	0.00	0.13	
	C	2893.0	0.0	2893.0	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19205.2	0.0	19205.2	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.077 Co＝0.401
1F	A	8198.7	0.0	8198.7	0.12	0.00	0.12	
	B	8063.0	0.0	8063.0	0.12	0.00	0.12	
	C	3424.8	0.0	3424.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19686.5	0.0	19686.5	0.29	0.00	0.29	Ai＝1.000 Co＝0.401

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	1722.7	0.0	1722.7	0.26	0.00	0.26
	B	1822.6	0.0	1822.6	0.28	0.00	0.28
	C	1532.5	0.0	1532.5	0.23	0.00	0.23
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5077.8	0.0	5077.8	0.77	0.00	0.77	Ai＝2.657 Co＝0.401
10F	A	2702.2	0.0	2702.2	0.22	0.00	0.22	
	B	2682.5	0.0	2682.5	0.22	0.00	0.22	
	C	2352.0	0.0	2352.0	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7736.7	0.0	7736.7	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.147 Co＝0.401
9F	A	3798.5	0.0	3798.5	0.21	0.00	0.21	
	B	3876.4	0.0	3876.4	0.21	0.00	0.21	
	C	2351.2	0.0	2351.2	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10026.0	0.0	10026.0	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.878 Co＝0.401
8F	A	4568.0	0.0	4568.0	0.19	0.00	0.19	
	B	4531.4	0.0	4531.4	0.19	0.00	0.19	
	C	2921.4	0.0	2921.4	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12020.8	0.0	12020.8	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.695 Co＝0.401
7F	A	5414.6	0.0	5414.6	0.18	0.00	0.18	
	B	5433.3	0.0	5433.3	0.18	0.00	0.18	
	C	2903.9	0.0	2903.9	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13751.8	0.0	13751.8	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.555 Co＝0.401
6F	A	6346.5	0.0	6346.5	0.17	0.00	0.17	
	B	6381.0	0.0	6381.0	0.18	0.00	0.18	
	C	2543.0	0.0	2543.0	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15270.4	0.0	15270.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.437 Co＝0.401
5F	A	6855.2	0.0	6855.2	0.16	0.00	0.16	
	B	6843.2	0.0	6843.2	0.16	0.00	0.16	
	C	2868.7	0.0	2868.7	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16567.1	0.0	16567.1	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.335 Co＝0.401
4F	A	7279.3	0.0	7279.3	0.15	0.00	0.15	
	B	7294.0	0.0	7294.0	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	C	3074.3	0.0	3074.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17647.6	0.0	17647.6	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.243 Co＝0.401
3F	A	7868.7	0.0	7868.7	0.14	0.00	0.14	
	B	7830.7	0.0	7830.7	0.14	0.00	0.14	
	C	2829.4	0.0	2829.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18528.8	0.0	18528.8	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.158 Co＝0.401
2F	A	8134.8	0.0	8134.8	0.13	0.00	0.13	
	B	8160.5	0.0	8160.5	0.13	0.00	0.13	
	C	2912.4	0.0	2912.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19207.6	0.0	19207.6	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.077 Co＝0.401
1F	A	8196.0	0.0	8196.0	0.12	0.00	0.12	
	B	8084.8	0.0	8084.8	0.12	0.00	0.12	
	C	3408.3	0.0	3408.3	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19689.2	0.0	19689.2	0.29	0.00	0.29	Ai＝1.000 Co＝0.401

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	996.7	0.0	996.7	0.15	0.00	0.15	
	2	1013.4	0.0	1013.4	0.15	0.00	0.15	
	3	1019.1	0.0	1019.1	0.16	0.00	0.16	
	4	1011.3	0.0	1011.3	0.15	0.00	0.15	
	5	1008.1	0.0	1008.1	0.15	0.00	0.15	
	6	996.0	0.0	996.0	0.15	0.00	0.15	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6044.5	0.0	6044.5	0.92	0.00	0.92	Ai＝2.657 Co＝0.477
10F	1	1441.2	0.0	1441.2	0.12	0.00	0.12	
	2	1590.0	0.0	1590.0	0.13	0.00	0.13	
	3	1597.3	0.0	1597.3	0.13	0.00	0.13	
	4	1582.5	0.0	1582.5	0.13	0.00	0.13	
	5	1564.0	0.0	1564.0	0.13	0.00	0.13	
	6	1434.6	0.0	1434.6	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9209.6	0.0	9209.6	0.75	0.00	0.75	Ai＝2.147 Co＝0.477
9F	1	1228.9	0.0	1228.9	0.07	0.00	0.07	
	2	2385.2	0.0	2385.2	0.13	0.00	0.13	
	3	2381.8	0.0	2381.8	0.13	0.00	0.13	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	4	2368.7	0.0	2368.7	0.13	0.00	0.13	
	5	2361.7	0.0	2361.7	0.13	0.00	0.13	
	6	1208.6	0.0	1208.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11934.8	0.0	11934.8	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.878 Co＝0.477
8F	1	1591.8	0.0	1591.8	0.07	0.00	0.07	
	2	2784.5	0.0	2784.5	0.11	0.00	0.11	
	3	2800.4	0.0	2800.4	0.12	0.00	0.12	
	4	2782.9	0.0	2782.9	0.11	0.00	0.11	
	5	2767.3	0.0	2767.3	0.11	0.00	0.11	
	6	1582.4	0.0	1582.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14309.3	0.0	14309.3	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.695 Co＝0.477
7F	1	2425.2	0.0	2425.2	0.08	0.00	0.08	
	2	2881.0	0.0	2881.0	0.10	0.00	0.10	
	3	2891.9	0.0	2891.9	0.10	0.00	0.10	
	4	2878.9	0.0	2878.9	0.09	0.00	0.09	
	5	2868.3	0.0	2868.3	0.09	0.00	0.09	
	6	2424.7	0.0	2424.7	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16369.9	0.0	16369.9	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.555 Co＝0.477
6F	1	3055.2	0.0	3055.2	0.08	0.00	0.08	
	2	3012.7	0.0	3012.7	0.08	0.00	0.08	
	3	3030.6	0.0	3030.6	0.08	0.00	0.08	
	4	3015.8	0.0	3015.8	0.08	0.00	0.08	
	5	2999.2	0.0	2999.2	0.08	0.00	0.08	
	6	3064.2	0.0	3064.2	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18177.7	0.0	18177.7	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.437 Co＝0.477
5F	1	3256.4	0.0	3256.4	0.08	0.00	0.08	
	2	3301.3	0.0	3301.3	0.08	0.00	0.08	
	3	3309.9	0.0	3309.9	0.08	0.00	0.08	
	4	3300.0	0.0	3300.0	0.08	0.00	0.08	
	5	3291.7	0.0	3291.7	0.08	0.00	0.08	
	6	3261.9	0.0	3261.9	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19721.2	0.0	19721.2	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.335 Co＝0.477
4F	1	3445.8	0.0	3445.8	0.07	0.00	0.07	
	2	3538.6	0.0	3538.6	0.07	0.00	0.07	
	3	3524.8	0.0	3524.8	0.07	0.00	0.07	
	4	3524.7	0.0	3524.7	0.07	0.00	0.07	
	5	3536.3	0.0	3536.3	0.07	0.00	0.07	
	6	3437.1	0.0	3437.1	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21007.4	0.0	21007.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.243 Co＝0.477
3F	1	3204.2	0.0	3204.2	0.06	0.00	0.06	
	2	3899.0	0.0	3899.0	0.07	0.00	0.07	
	3	3925.4	0.0	3925.4	0.07	0.00	0.07	
	4	3913.1	0.0	3913.1	0.07	0.00	0.07	
	5	3892.1	0.0	3892.1	0.07	0.00	0.07	
	6	3222.4	0.0	3222.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22056.3	0.0	22056.3	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.158 Co＝0.477
2F	1	3545.1	0.0	3545.1	0.06	0.00	0.06	
	2	3946.2	0.0	3946.2	0.06	0.00	0.06	
	3	3934.1	0.0	3934.1	0.06	0.00	0.06	
	4	3939.9	0.0	3939.9	0.06	0.00	0.06	
	5	3952.9	0.0	3952.9	0.06	0.00	0.06	
	6	3546.1	0.0	3546.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22864.4	0.0	22864.4	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.077 Co＝0.477
1F	1	3775.0	0.0	3775.0	0.06	0.00	0.06	
	2	3976.1	0.0	3976.1	0.06	0.00	0.06	
	3	3961.4	0.0	3961.4	0.06	0.00	0.06	
	4	3971.9	0.0	3971.9	0.06	0.00	0.06	
	5	3995.5	0.0	3995.5	0.06	0.00	0.06	
	6	3757.7	0.0	3757.7	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23437.6	0.0	23437.6	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.477

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	988.3	0.0	988.3	0.15	0.00	0.15	
	2	1021.7	0.0	1021.7	0.16	0.00	0.16	
	3	1025.8	0.0	1025.8	0.16	0.00	0.16	
	4	1017.0	0.0	1017.0	0.16	0.00	0.16	
	5	1014.3	0.0	1014.3	0.15	0.00	0.15	
	6	987.0	0.0	987.0	0.15	0.00	0.15	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6054.2	0.0	6054.2	0.92	0.00	0.92	Ai＝2.657 Co＝0.478
10F	1	1480.0	0.0	1480.0	0.12	0.00	0.12	
	2	1574.3	0.0	1574.3	0.13	0.00	0.13	
	3	1582.6	0.0	1582.6	0.13	0.00	0.13	
	4	1567.6	0.0	1567.6	0.13	0.00	0.13	
	5	1553.0	0.0	1553.0	0.13	0.00	0.13	
	6	1466.9	0.0	1466.9	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9224.4	0.0	9224.4	0.75	0.00	0.75	Ai＝2.147 Co＝0.478
9F	1	1257.2	0.0	1257.2	0.07	0.00	0.07	
	2	2379.7	0.0	2379.7	0.13	0.00	0.13	
	3	2373.4	0.0	2373.4	0.13	0.00	0.13	
	4	2360.1	0.0	2360.1	0.13	0.00	0.13	
	5	2339.7	0.0	2339.7	0.13	0.00	0.13	
	6	1243.9	0.0	1243.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11954.0	0.0	11954.0	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.878 Co＝0.478
8F	1	1640.0	0.0	1640.0	0.07	0.00	0.07	
	2	2768.2	0.0	2768.2	0.11	0.00	0.11	
	3	2758.9	0.0	2758.9	0.11	0.00	0.11	
	4	2771.5	0.0	2771.5	0.11	0.00	0.11	
	5	2771.5	0.0	2771.5	0.11	0.00	0.11	
	6	1622.0	0.0	1622.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	14332.3	0.0	14332.3	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.695 Co＝0.478
7F	1	2485.0	0.0	2485.0	0.08	0.00	0.08	
	2	2862.0	0.0	2862.0	0.09	0.00	0.09	
	3	2845.2	0.0	2845.2	0.09	0.00	0.09	
	4	2857.3	0.0	2857.3	0.09	0.00	0.09	
	5	2872.1	0.0	2872.1	0.09	0.00	0.09	
	6	2474.6	0.0	2474.6	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16396.2	0.0	16396.2	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.555 Co＝0.478
6F	1	3082.8	0.0	3082.8	0.08	0.00	0.08	
	2	3009.0	0.0	3009.0	0.08	0.00	0.08	
	3	3001.3	0.0	3001.3	0.08	0.00	0.08	
	4	3014.0	0.0	3014.0	0.08	0.00	0.08	
	5	3020.8	0.0	3020.8	0.08	0.00	0.08	
	6	3079.0	0.0	3079.0	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18206.8	0.0	18206.8	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.437 Co＝0.478
5F	1	3289.0	0.0	3289.0	0.08	0.00	0.08	
	2	3295.9	0.0	3295.9	0.08	0.00	0.08	
	3	3282.7	0.0	3282.7	0.08	0.00	0.08	
	4	3294.1	0.0	3294.1	0.08	0.00	0.08	
	5	3306.5	0.0	3306.5	0.08	0.00	0.08	
	6	3284.6	0.0	3284.6	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19752.7	0.0	19752.7	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.335 Co＝0.478
4F	1	3469.6	0.0	3469.6	0.07	0.00	0.07	
	2	3537.0	0.0	3537.0	0.07	0.00	0.07	
	3	3513.2	0.0	3513.2	0.07	0.00	0.07	
	4	3522.7	0.0	3522.7	0.07	0.00	0.07	
	5	3543.2	0.0	3543.2	0.07	0.00	0.07	
	6	3455.3	0.0	3455.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21041.1	0.0	21041.1	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.243 Co＝0.478
3F	1	3231.6	0.0	3231.6	0.06	0.00	0.06	
	2	3898.6	0.0	3898.6	0.07	0.00	0.07	
	3	3904.4	0.0	3904.4	0.07	0.00	0.07	
	4	3911.8	0.0	3911.8	0.07	0.00	0.07	
	5	3907.0	0.0	3907.0	0.07	0.00	0.07	
	6	3238.4	0.0	3238.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22091.7	0.0	22091.7	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.158 Co＝0.478
2F	1	3557.8	0.0	3557.8	0.06	0.00	0.06	
	2	3953.0	0.0	3953.0	0.06	0.00	0.06	
	3	3934.3	0.0	3934.3	0.06	0.00	0.06	
	4	3941.8	0.0	3941.8	0.06	0.00	0.06	
	5	3961.6	0.0	3961.6	0.06	0.00	0.06	
	6	3552.6	0.0	3552.6	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22901.1	0.0	22901.1	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.077 Co＝0.478
1F	1	3794.5	0.0	3794.5	0.06	0.00	0.06	
	2	3983.6	0.0	3983.6	0.06	0.00	0.06	
	3	3970.2	0.0	3970.2	0.06	0.00	0.06	
	4	3968.6	0.0	3968.6	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	5	3985.3	0.0	3985.3	0.06	0.00	0.06	
	6	3773.1	0.0	3773.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23475.2	0.0	23475.2	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.478

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	1688.6	0.0	1688.6	0.26	0.00	0.26	
	B	1753.0	0.0	1753.0	0.27	0.00	0.27	
	C	1482.0	0.0	1482.0	0.23	0.00	0.23	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4923.5	0.0	4923.5	0.75	0.00	0.75	Ai＝2.657 Co＝0.389
10F	A	2597.6	0.0	2597.6	0.21	0.00	0.21	
	B	2632.5	0.0	2632.5	0.21	0.00	0.21	
	C	2271.5	0.0	2271.5	0.18	0.00	0.18	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7501.6	0.0	7501.6	0.61	0.00	0.61	Ai＝2.147 Co＝0.389
9F	A	3605.4	0.0	3605.4	0.20	0.00	0.20	
	B	3899.5	0.0	3899.5	0.21	0.00	0.21	
	C	2216.5	0.0	2216.5	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9721.4	0.0	9721.4	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.878 Co＝0.389
8F	A	4408.0	0.0	4408.0	0.18	0.00	0.18	
	B	4382.8	0.0	4382.8	0.18	0.00	0.18	
	C	2864.7	0.0	2864.7	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11655.6	0.0	11655.6	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.695 Co＝0.389
7F	A	5252.2	0.0	5252.2	0.17	0.00	0.17	
	B	5255.7	0.0	5255.7	0.17	0.00	0.17	
	C	2826.1	0.0	2826.1	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13333.9	0.0	13333.9	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.555 Co＝0.389
6F	A	6162.6	0.0	6162.6	0.17	0.00	0.17	
	B	6199.1	0.0	6199.1	0.17	0.00	0.17	
	C	2444.8	0.0	2444.8	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14806.5	0.0	14806.5	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.437 Co＝0.389
5F	A	6639.8	0.0	6639.8	0.16	0.00	0.16	
	B	6632.2	0.0	6632.2	0.16	0.00	0.16	
	C	2791.7	0.0	2791.7	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16063.7	0.0	16063.7	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.335 Co＝0.389
4F	A	7049.8	0.0	7049.8	0.14	0.00	0.14	
	B	7062.0	0.0	7062.0	0.15	0.00	0.15	
	C	2999.7	0.0	2999.7	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17111.4	0.0	17111.4	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.243 Co＝0.389
3F	A	7599.6	0.0	7599.6	0.14	0.00	0.14	
	B	7571.6	0.0	7571.6	0.14	0.00	0.14	
	C	2794.7	0.0	2794.7	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17965.8	0.0	17965.8	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.158 Co＝0.389
2F	A	7814.0	0.0	7814.0	0.13	0.00	0.13	
	B	7908.5	0.0	7908.5	0.13	0.00	0.13	
	C	2901.6	0.0	2901.6	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18624.0	0.0	18624.0	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.077 Co＝0.389
1F	A	7901.3	0.0	7901.3	0.12	0.00	0.12	
	B	7972.8	0.0	7972.8	0.12	0.00	0.12	
	C	3216.8	0.0	3216.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19090.9	0.0	19090.9	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.000 Co＝0.389

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	1686.9	0.0	1686.9	0.26	0.00	0.26
	B	1755.9	0.0	1755.9	0.27	0.00	0.27
	C	1481.0	0.0	1481.0	0.23	0.00	0.23
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4923.8	0.0	4923.8	0.75	0.00	0.75	Ai＝2.657 Co＝0.389
10F	A	2596.0	0.0	2596.0	0.21	0.00	0.21	
	B	2636.2	0.0	2636.2	0.21	0.00	0.21	
	C	2269.8	0.0	2269.8	0.18	0.00	0.18	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7501.9	0.0	7501.9	0.61	0.00	0.61	Ai＝2.147 Co＝0.389
9F	A	3609.1	0.0	3609.1	0.20	0.00	0.20	
	B	3902.3	0.0	3902.3	0.21	0.00	0.21	
	C	2210.4	0.0	2210.4	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9721.9	0.0	9721.9	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.878 Co＝0.389
8F	A	4403.0	0.0	4403.0	0.18	0.00	0.18	
	B	4386.1	0.0	4386.1	0.18	0.00	0.18	
	C	2867.0	0.0	2867.0	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11656.1	0.0	11656.1	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.695 Co＝0.389
7F	A	5243.5	0.0	5243.5	0.17	0.00	0.17	
	B	5255.6	0.0	5255.6	0.17	0.00	0.17	
	C	2835.5	0.0	2835.5	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13334.6	0.0	13334.6	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.555 Co＝0.389
6F	A	6158.1	0.0	6158.1	0.17	0.00	0.17	
	B	6200.3	0.0	6200.3	0.17	0.00	0.17	
	C	2448.7	0.0	2448.7	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14807.1	0.0	14807.1	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.437 Co＝0.389
5F	A	6635.4	0.0	6635.4	0.16	0.00	0.16	
	B	6630.7	0.0	6630.7	0.16	0.00	0.16	
	C	2798.3	0.0	2798.3	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16064.5	0.0	16064.5	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.335 Co＝0.389

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	A	7044.8	0.0	7044.8	0.14	0.00	0.14	
	B	7057.1	0.0	7057.1	0.15	0.00	0.15	
	C	3010.3	0.0	3010.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17112.2	0.0	17112.2	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.243 Co＝0.389
3F	A	7596.6	0.0	7596.6	0.14	0.00	0.14	
	B	7575.7	0.0	7575.7	0.14	0.00	0.14	
	C	2794.3	0.0	2794.3	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17966.6	0.0	17966.6	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.158 Co＝0.389
2F	A	7809.5	0.0	7809.5	0.13	0.00	0.13	
	B	7897.8	0.0	7897.8	0.13	0.00	0.13	
	C	2917.5	0.0	2917.5	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18624.9	0.0	18624.9	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.077 Co＝0.389
1F	A	7897.2	0.0	7897.2	0.12	0.00	0.12	
	B	7986.1	0.0	7986.1	0.12	0.00	0.12	
	C	3208.4	0.0	3208.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19091.7	0.0	19091.7	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.000 Co＝0.389

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	969.2	0.0	969.2	0.15	0.00	0.15	
	2	982.6	0.0	982.6	0.15	0.00	0.15	
	3	985.9	0.0	985.9	0.15	0.00	0.15	
	4	980.9	0.0	980.9	0.15	0.00	0.15	
	5	978.0	0.0	978.0	0.15	0.00	0.15	
	6	968.7	0.0	968.7	0.15	0.00	0.15	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5865.2	0.0	5865.2	0.90	0.00	0.90	Ai＝2.657 Co＝0.463
10F	1	1412.4	0.0	1412.4	0.11	0.00	0.11	
	2	1532.5	0.0	1532.5	0.12	0.00	0.12	
	3	1549.6	0.0	1549.6	0.13	0.00	0.13	
	4	1528.2	0.0	1528.2	0.12	0.00	0.12	
	5	1507.9	0.0	1507.9	0.12	0.00	0.12	
	6	1405.8	0.0	1405.8	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8936.3	0.0	8936.3	0.72	0.00	0.72	Ai＝2.147 Co＝0.463
9F	1	1280.9	0.0	1280.9	0.07	0.00	0.07	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	2	2269.3	0.0	2269.3	0.12	0.00	0.12	
	3	2277.8	0.0	2277.8	0.12	0.00	0.12	
	4	2257.9	0.0	2257.9	0.12	0.00	0.12	
	5	2225.4	0.0	2225.4	0.12	0.00	0.12	
	6	1269.4	0.0	1269.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11580.7	0.0	11580.7	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.878 Co＝0.463
8F	1	1565.7	0.0	1565.7	0.06	0.00	0.06	
	2	2702.8	0.0	2702.8	0.11	0.00	0.11	
	3	2711.2	0.0	2711.2	0.11	0.00	0.11	
	4	2693.7	0.0	2693.7	0.11	0.00	0.11	
	5	2660.5	0.0	2660.5	0.11	0.00	0.11	
	6	1550.9	0.0	1550.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13884.8	0.0	13884.8	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.695 Co＝0.463
7F	1	2212.8	0.0	2212.8	0.07	0.00	0.07	
	2	2876.2	0.0	2876.2	0.09	0.00	0.09	
	3	2879.7	0.0	2879.7	0.10	0.00	0.10	
	4	2865.8	0.0	2865.8	0.09	0.00	0.09	
	5	2859.3	0.0	2859.3	0.09	0.00	0.09	
	6	2190.4	0.0	2190.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15884.3	0.0	15884.3	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.555 Co＝0.463
6F	1	3016.0	0.0	3016.0	0.08	0.00	0.08	
	2	2898.6	0.0	2898.6	0.08	0.00	0.08	
	3	2918.4	0.0	2918.4	0.08	0.00	0.08	
	4	2903.3	0.0	2903.3	0.08	0.00	0.08	
	5	2884.8	0.0	2884.8	0.08	0.00	0.08	
	6	3017.2	0.0	3017.2	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17638.3	0.0	17638.3	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.437 Co＝0.463
5F	1	3144.9	0.0	3144.9	0.07	0.00	0.07	
	2	3211.4	0.0	3211.4	0.08	0.00	0.08	
	3	3221.6	0.0	3221.6	0.08	0.00	0.08	
	4	3209.6	0.0	3209.6	0.08	0.00	0.08	
	5	3199.3	0.0	3199.3	0.08	0.00	0.08	
	6	3149.3	0.0	3149.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19136.0	0.0	19136.0	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.335 Co＝0.463
4F	1	3339.5	0.0	3339.5	0.07	0.00	0.07	
	2	3435.8	0.0	3435.8	0.07	0.00	0.07	
	3	3425.2	0.0	3425.2	0.07	0.00	0.07	
	4	3423.6	0.0	3423.6	0.07	0.00	0.07	
	5	3431.6	0.0	3431.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3328.4	0.0	3328.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20384.1	0.0	20384.1	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.243 Co＝0.463
3F	1	3105.4	0.0	3105.4	0.06	0.00	0.06	
	2	3789.2	0.0	3789.2	0.07	0.00	0.07	
	3	3813.2	0.0	3813.2	0.07	0.00	0.07	
	4	3799.3	0.0	3799.3	0.07	0.00	0.07	
	5	3777.6	0.0	3777.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3117.2	0.0	3117.2	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21401.9	0.0	21401.9	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.158 Co＝0.463
2F	1	3409.0	0.0	3409.0	0.06	0.00	0.06	
	2	3852.4	0.0	3852.4	0.06	0.00	0.06	
	3	3844.6	0.0	3844.6	0.06	0.00	0.06	
	4	3844.1	0.0	3844.1	0.06	0.00	0.06	
	5	3844.7	0.0	3844.7	0.06	0.00	0.06	
	6	3391.2	0.0	3391.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22186.0	0.0	22186.0	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.077 Co＝0.463
1F	1	3640.3	0.0	3640.3	0.05	0.00	0.05	
	2	3882.2	0.0	3882.2	0.06	0.00	0.06	
	3	3856.2	0.0	3856.2	0.06	0.00	0.06	
	4	3865.3	0.0	3865.3	0.06	0.00	0.06	
	5	3886.2	0.0	3886.2	0.06	0.00	0.06	
	6	3612.0	0.0	3612.0	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22742.2	0.0	22742.2	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.000 Co＝0.463

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	956.1	0.0	956.1	0.15	0.00	0.15	
	2	993.9	0.0	993.9	0.15	0.00	0.15	
	3	999.7	0.0	999.7	0.15	0.00	0.15	
	4	992.1	0.0	992.1	0.15	0.00	0.15	
	5	988.0	0.0	988.0	0.15	0.00	0.15	
	6	955.7	0.0	955.7	0.15	0.00	0.15	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5885.5	0.0	5885.5	0.90	0.00	0.90	Ai＝2.657 Co＝0.465
10F	1	1427.4	0.0	1427.4	0.12	0.00	0.12	
	2	1534.8	0.0	1534.8	0.12	0.00	0.12	
	3	1543.7	0.0	1543.7	0.12	0.00	0.12	
	4	1530.5	0.0	1530.5	0.12	0.00	0.12	
	5	1517.4	0.0	1517.4	0.12	0.00	0.12	
	6	1413.7	0.0	1413.7	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8967.3	0.0	8967.3	0.73	0.00	0.73	Ai＝2.147 Co＝0.465
9F	1	1346.4	0.0	1346.4	0.07	0.00	0.07	
	2	2248.2	0.0	2248.2	0.12	0.00	0.12	
	3	2254.6	0.0	2254.6	0.12	0.00	0.12	
	4	2239.6	0.0	2239.6	0.12	0.00	0.12	
	5	2204.2	0.0	2204.2	0.12	0.00	0.12	
	6	1327.8	0.0	1327.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11620.9	0.0	11620.9	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.878 Co＝0.465
8F	1	1633.5	0.0	1633.5	0.07	0.00	0.07	
	2	2684.4	0.0	2684.4	0.11	0.00	0.11	
	3	2667.8	0.0	2667.8	0.11	0.00	0.11	
	4	2675.7	0.0	2675.7	0.11	0.00	0.11	
	5	2663.1	0.0	2663.1	0.11	0.00	0.11	
	6	1608.3	0.0	1608.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13932.9	0.0	13932.9	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.695 Co＝0.465
7F	1	2255.3	0.0	2255.3	0.07	0.00	0.07	
	2	2868.3	0.0	2868.3	0.09	0.00	0.09	
	3	2849.4	0.0	2849.4	0.09	0.00	0.09	
	4	2859.1	0.0	2859.1	0.09	0.00	0.09	
	5	2874.1	0.0	2874.1	0.09	0.00	0.09	
	6	2233.0	0.0	2233.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15939.3	0.0	15939.3	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.555 Co＝0.465
6F	1	3059.0	0.0	3059.0	0.08	0.00	0.08	
	2	2895.0	0.0	2895.0	0.08	0.00	0.08	
	3	2887.5	0.0	2887.5	0.08	0.00	0.08	
	4	2899.7	0.0	2899.7	0.08	0.00	0.08	
	5	2905.7	0.0	2905.7	0.08	0.00	0.08	
	6	3052.6	0.0	3052.6	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17699.4	0.0	17699.4	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.437 Co＝0.465
5F	1	3183.2	0.0	3183.2	0.07	0.00	0.07	
	2	3211.3	0.0	3211.3	0.08	0.00	0.08	
	3	3200.1	0.0	3200.1	0.08	0.00	0.08	
	4	3210.4	0.0	3210.4	0.08	0.00	0.08	
	5	3220.0	0.0	3220.0	0.08	0.00	0.08	
	6	3177.4	0.0	3177.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19202.4	0.0	19202.4	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.335 Co＝0.465
4F	1	3370.3	0.0	3370.3	0.07	0.00	0.07	
	2	3439.1	0.0	3439.1	0.07	0.00	0.07	
	3	3418.5	0.0	3418.5	0.07	0.00	0.07	
	4	3427.8	0.0	3427.8	0.07	0.00	0.07	
	5	3444.5	0.0	3444.5	0.07	0.00	0.07	
	6	3354.5	0.0	3354.5	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20454.8	0.0	20454.8	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.243 Co＝0.465
3F	1	3138.7	0.0	3138.7	0.06	0.00	0.06	
	2	3796.8	0.0	3796.8	0.07	0.00	0.07	
	3	3796.6	0.0	3796.6	0.07	0.00	0.07	
	4	3803.0	0.0	3803.0	0.07	0.00	0.07	
	5	3801.4	0.0	3801.4	0.07	0.00	0.07	
	6	3139.5	0.0	3139.5	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21476.1	0.0	21476.1	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.158 Co＝0.465
2F	1	3437.4	0.0	3437.4	0.06	0.00	0.06	
	2	3860.7	0.0	3860.7	0.06	0.00	0.06	
	3	3845.9	0.0	3845.9	0.06	0.00	0.06	
	4	3848.0	0.0	3848.0	0.06	0.00	0.06	
	5	3856.5	0.0	3856.5	0.06	0.00	0.06	
	6	3414.3	0.0	3414.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22262.9	0.0	22262.9	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.077 Co＝0.465
1F	1	3635.7	0.0	3635.7	0.05	0.00	0.05	
	2	3903.4	0.0	3903.4	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	3	3892.4	0.0	3892.4	0.06	0.00	0.06	
	4	3890.5	0.0	3890.5	0.06	0.00	0.06	
	5	3894.6	0.0	3894.6	0.06	0.00	0.06	
	6	3604.3	0.0	3604.3	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22820.9	0.0	22820.9	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.000 Co＝0.465

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

Ｘ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	5077.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5077.16		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	7735.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7735.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10024.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10024.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	12019.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12019.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13750.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13750.05		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15268.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15268.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	16564.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16564.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17645.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17645.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	18526.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18526.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19205.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19205.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	19686.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19686.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	5077.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5077.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	7736.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7736.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10026.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10026.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	12020.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12020.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13751.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13751.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15270.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15270.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	16567.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16567.08		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17647.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17647.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	18528.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18528.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19207.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19207.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	19689.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19689.16		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	6044.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6044.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	9209.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9209.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	11934.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11934.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14309.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14309.31		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
7F	A	16369.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16369.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	18177.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18177.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	19721.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19721.16		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21007.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21007.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22056.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22056.31		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22864.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22864.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23437.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23437.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	6054.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6054.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	9224.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9224.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	11953.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11953.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14332.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14332.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	16396.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16396.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	18206.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18206.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	19752.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19752.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21041.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21041.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	A	22091.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22091.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22901.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22901.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23475.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23475.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.932	6552.1	12659.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3164.8
10F	1.561	12354.6	19287.7	1.000	1.000	1.000	0.25	4821.9
9F	1.366	18302.9	24995.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6248.8
8F	1.233	24307.2	29968.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7492.0
7F	1.131	30311.5	34283.7	1.000	1.000	1.000	0.25	8570.9
6F	1.045	36416.5	38069.7	1.000	1.000	1.000	0.25	9517.4
5F	0.971	42542.6	41302.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10325.6
4F	0.904	48668.7	43996.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10999.0
3F	0.842	54864.1	46192.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11548.2
2F	0.784	61109.2	47885.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11971.3
1F	0.727	67492.8	49085.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12271.4

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.932	6552.1	12659.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3164.8
10F	1.561	12354.6	19287.7	1.000	1.000	1.000	0.25	4821.9
9F	1.366	18302.9	24995.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6248.8
8F	1.233	24307.2	29968.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7492.0
7F	1.131	30311.5	34283.7	1.000	1.000	1.000	0.25	8570.9
6F	1.045	36416.5	38069.7	1.000	1.000	1.000	0.25	9517.4
5F	0.971	42542.6	41302.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10325.6
4F	0.904	48668.7	43996.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10999.0
3F	0.842	54864.1	46192.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11548.2
2F	0.784	61109.2	47885.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11971.3
1F	0.727	67492.8	49085.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12271.4

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.932	6552.1	12659.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3164.8
10F	1.561	12354.6	19287.7	1.000	1.000	1.000	0.25	4821.9
9F	1.366	18302.9	24995.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6248.8
8F	1.233	24307.2	29968.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7492.0
7F	1.131	30311.5	34283.7	1.000	1.000	1.000	0.25	8570.9
6F	1.045	36416.5	38069.7	1.000	1.000	1.000	0.25	9517.4
5F	0.971	42542.6	41302.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10325.6
4F	0.904	48668.7	43996.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10999.0
3F	0.842	54864.1	46192.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11548.2
2F	0.784	61109.2	47885.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11971.3
1F	0.727	67492.8	49085.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12271.4

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.932	6552.1	12659.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3164.8
10F	1.561	12354.6	19287.7	1.000	1.000	1.000	0.25	4821.9
9F	1.366	18302.9	24995.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6248.8
8F	1.233	24307.2	29968.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7492.0
7F	1.131	30311.5	34283.7	1.000	1.000	1.000	0.25	8570.9
6F	1.045	36416.5	38069.7	1.000	1.000	1.000	0.25	9517.4
5F	0.971	42542.6	41302.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10325.6
4F	0.904	48668.7	43996.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10999.0
3F	0.842	54864.1	46192.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11548.2
2F	0.784	61109.2	47885.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11971.3
1F	0.727	67492.8	49085.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12271.4

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1688.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3605.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2864.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16063.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	7813.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7908.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19090.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1686.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2595.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3902.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9721.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2835.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6630.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7596.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	7809.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7897.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2917.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7897.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19091.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	969.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	985.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	980.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	968.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	1507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2876.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2879.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2865.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15884.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2884.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3017.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3425.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3886.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	993.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	992.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1530.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1517.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8967.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2667.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2675.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1608.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13932.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2859.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15939.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3058.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17699.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3803.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	3845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3414.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3894.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3604.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22820.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力　(kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力　(kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力　(kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	12659.2	1.000	0.25	3164.8		4923.5	1.55
10F	19287.7	1.000	0.25	4821.9		7501.6	1.55
9F	24995.2	1.000	0.25	6248.8		9721.4	1.55
8F	29968.2	1.000	0.25	7492.0		11655.6	1.55
7F	34283.7	1.000	0.25	8570.9		13333.9	1.55
6F	38069.7	1.000	0.25	9517.4		14806.5	1.55
5F	41302.2	1.000	0.25	10325.6		16063.7	1.55
4F	43996.1	1.000	0.25	10999.0		17111.4	1.55
3F	46192.8	1.000	0.25	11548.2		17965.8	1.55
2F	47885.2	1.000	0.25	11971.3		18624.0	1.55
1F	49085.6	1.000	0.25	12271.4		19090.9	1.55

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	12659.2	1.000	0.25	3164.8		4923.8	1.55
10F	19287.7	1.000	0.25	4821.9		7501.9	1.55
9F	24995.2	1.000	0.25	6248.8		9721.9	1.55
8F	29968.2	1.000	0.25	7492.0		11656.1	1.55
7F	34283.7	1.000	0.25	8570.9		13334.6	1.55
6F	38069.7	1.000	0.25	9517.4		14807.1	1.55
5F	41302.2	1.000	0.25	10325.6		16064.5	1.55
4F	43996.1	1.000	0.25	10999.0		17112.2	1.55
3F	46192.8	1.000	0.25	11548.2		17966.6	1.55
2F	47885.2	1.000	0.25	11971.3		18624.9	1.55
1F	49085.6	1.000	0.25	12271.4		19091.7	1.55

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	12659.2	1.000	0.25	3164.8		5865.2	1.85
10F	19287.7	1.000	0.25	4821.9		8936.3	1.85
9F	24995.2	1.000	0.25	6248.8		11580.7	1.85

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	29968.2	1.000	0.25	7492.0		13884.8	1.85
7F	34283.7	1.000	0.25	8570.9		15884.3	1.85
6F	38069.7	1.000	0.25	9517.4		17638.3	1.85
5F	41302.2	1.000	0.25	10325.6		19136.0	1.85
4F	43996.1	1.000	0.25	10999.0		20384.1	1.85
3F	46192.8	1.000	0.25	11548.2		21401.9	1.85
2F	47885.2	1.000	0.25	11971.3		22186.1	1.85
1F	49085.6	1.000	0.25	12271.4		22742.2	1.85

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	12659.2	1.000	0.25	3164.8		5885.5	1.85
10F	19287.7	1.000	0.25	4821.9		8967.3	1.85
9F	24995.2	1.000	0.25	6248.8		11620.9	1.85
8F	29968.2	1.000	0.25	7492.0		13932.9	1.85
7F	34283.7	1.000	0.25	8570.9		15939.3	1.85
6F	38069.7	1.000	0.25	9517.4		17699.4	1.85
5F	41302.2	1.000	0.25	10325.6		19202.4	1.85
4F	43996.1	1.000	0.25	10999.0		20454.8	1.85
3F	46192.8	1.000	0.25	11548.2		21476.1	1.85
2F	47885.2	1.000	0.25	11971.3		22262.9	1.85
1F	49085.6	1.000	0.25	12271.4		22820.9	1.85

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
325	12F	5077.2	114.4628	2.8405	1/ 141
	11F	7735.7	111.6223	4.4538	1/ 91
	10F	10024.7	107.1684	5.5340	1/ 72
	9F	12019.2	101.6344	8.7858	1/ 46
	8F	13750.0	92.8486	11.3469	1/ 35
	7F	15268.5	81.5017	12.8576	1/ 31
	6F	16564.9	68.6441	14.8858	1/ 27
	5F	17645.3	53.7583	16.0066	1/ 25
	4F	18526.4	37.7518	15.1730	1/ 26
	3F	19205.1	22.5787	13.3599	1/ 30
	2F	19686.6	9.2188	9.2188	1/ 49

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
324	12F	5077.8	114.4628	2.8342	1/ 141
	11F	7736.7	111.6286	4.4478	1/ 91
	10F	10026.0	107.1808	5.5341	1/ 72
	9F	12020.8	101.6466	8.7897	1/ 46
	8F	13751.8	92.8569	11.3537	1/ 35
	7F	15270.4	81.5032	12.8668	1/ 31
	6F	16567.1	68.6365	14.8914	1/ 27
	5F	17647.6	53.7450	16.0060	1/ 25
	4F	18528.8	37.7391	15.1701	1/ 26
	3F	19207.6	22.5690	13.3546	1/ 30
	2F	19689.2	9.2144	9.2144	1/ 49

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
485	12F	6044.5	108.2153	2.9363	1/ 136
	11F	9209.6	105.2790	4.3142	1/ 94
	10F	11934.8	100.9648	3.9134	1/ 102
	9F	14309.3	97.0514	6.2478	1/ 64
	8F	16369.9	90.8036	9.6075	1/ 42
	7F	18177.7	81.1961	12.3810	1/ 32
	6F	19721.2	68.8151	15.0562	1/ 27
	5F	21007.4	53.7589	16.0130	1/ 25
	4F	22056.3	37.7459	14.7456	1/ 27
	3F	22864.4	23.0003	13.2181	1/ 30
	2F	23437.6	9.7823	9.7823	1/ 47

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
486	12F	6054.2	108.4384	2.8997	1/ 138
	11F	9224.4	105.5387	4.1441	1/ 98
	10F	11954.0	101.3946	3.9176	1/ 102
	9F	14332.3	97.4770	6.4206	1/ 62
	8F	16396.2	91.0563	9.8580	1/ 41
	7F	18206.8	81.1983	12.6147	1/ 32
	6F	19752.8	68.5836	15.1963	1/ 26
	5F	21041.1	53.3873	16.0125	1/ 25
	4F	22091.7	37.3749	14.6644	1/ 27
	3F	22901.1	22.7105	13.0892	1/ 31
	2F	23475.2	9.6212	9.6212	1/ 47

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
253	12F	4923.5	56.4505	2.4820	1/ 161
	11F	7501.6	53.9685	3.4757	1/ 117
	10F	9721.4	50.4928	3.1559	1/ 127
	9F	11655.6	47.3369	4.3774	1/ 91
	8F	13334.0	42.9596	5.2039	1/ 77
	7F	14806.5	37.7557	5.5957	1/ 71
	6F	16063.7	32.1601	7.0040	1/ 57
	5F	17111.4	25.1561	8.0254	1/ 50
	4F	17965.8	17.1307	7.4909	1/ 53
	3F	18624.1	9.6398	6.1977	1/ 65
	2F	19090.9	3.4421	3.4421	1/ 132

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
253	12F	4923.8	56.4505	2.4776	1/ 161
	11F	7501.9	53.9729	3.4734	1/ 117
	10F	9721.9	50.4995	3.1605	1/ 127
	9F	11656.1	47.3390	4.3834	1/ 91
	8F	13334.6	42.9556	5.2092	1/ 77
	7F	14807.2	37.7464	5.6014	1/ 71
	6F	16064.5	32.1449	7.0058	1/ 57
	5F	17112.2	25.1391	8.0224	1/ 50
	4F	17966.6	17.1167	7.4865	1/ 53
	3F	18624.9	9.6303	6.1917	1/ 65
	2F	19091.8	3.4385	3.4385	1/ 132

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
255	12F	5865.2	56.8968	2.7538	1/ 145
	11F	8936.3	54.1429	3.9796	1/ 102
	10F	11580.7	50.1633	3.2299	1/ 124
	9F	13884.8	46.9335	4.0224	1/ 99
	8F	15884.3	42.9110	4.9302	1/ 82
	7F	17638.4	37.9808	5.8638	1/ 68
	6F	19136.0	32.1170	7.4553	1/ 54
	5F	20384.1	24.6617	8.0381	1/ 50
	4F	21401.9	16.6236	6.9401	1/ 58
	3F	22186.1	9.6834	5.8847	1/ 68
	2F	22742.2	3.7987	3.7987	1/ 120

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
255	12F	5885.5	56.8968	2.7242	1/ 147
	11F	8967.3	54.1726	3.8652	1/ 105
	10F	11620.9	50.3074	3.2669	1/ 122
	9F	13932.9	47.0405	4.1854	1/ 96
	8F	15939.3	42.8551	5.1594	1/ 78
	7F	17699.5	37.6957	6.0830	1/ 66
	6F	19202.4	31.6127	7.5864	1/ 53
	5F	20454.8	24.0263	8.0240	1/ 50
	4F	21476.1	16.0023	6.8210	1/ 59
	3F	22263.0	9.1813	5.6690	1/ 71
	2F	22821.1	3.5123	3.5123	1/ 130

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 325
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 324
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 485
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 486

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 253
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 253
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 255
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 255

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/18 15:15