

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 15:41 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	16
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	28
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	28
I-1.4 部材	Ⅲ－	38
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	38
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	40
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	41
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	41
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	41
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	41
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	42
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	42
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	42
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	42
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	42
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	42
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	42
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	42
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	43
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	43
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	43
I-3.4 重量	Ⅲ－	44
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	44
I-3.5 地震力	Ⅲ－	44
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	44

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	44
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	56
I-4	モデル化	Ⅲ－	59
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	59
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	60
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	60
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	69
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	79
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	79
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	79
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	80
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	80
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	80
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	80
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	80
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	80
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	80
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	80
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	81
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	81
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	81
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	81
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	82
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	82
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	82
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	82
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	82
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	83
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	83
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	83
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	83
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	84
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	85
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	85
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	85
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	85
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	94
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	100
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	100

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 112
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 125
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 125
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 131
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 131
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 140
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 152
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 152
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 161
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 161
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 166
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 193
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 230
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 230
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 243
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 245
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 245
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 245
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 289
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 310
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 310
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 312
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 313
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 313
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 314
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 314
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 315
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 315
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 326
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 326
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 326
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 327
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 336
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 345
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 349
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 349
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 360
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 371
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 371
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 400
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 420
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 425
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 425

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 425
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 425
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 425
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 427
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 427
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 427
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 429
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 429
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 448
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 467
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 467
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 486
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 505
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 505
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 524
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 524
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 524
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 526
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 526
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 545
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 564
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 583
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 583
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 601
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 601
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 601
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 650
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 674
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 709
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 709
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 714
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 728
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 728
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 746
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 754
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 768
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 771
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 772
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 772
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 779
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 780
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 780
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 782
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 783
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 783

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 783

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下	0階	地上	11階 塔屋 0階
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		44.000 m		建物高さ	44.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向：0.000 m		Y方向：0.000 m	
	塔状比	X方向：検討しない		Y方向：検討しない	
	骨組形式	X方向：		Y方向：	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床：		屋根：	
		外装：			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模：	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	2 スパン
階数	階数	地上	11 階
		地下	0 階
		塔屋	0 階
高さ			44.000 m
軒の高さ			44.000 m
地面から地上1階床までの高さ			0.0 cm
パラベットの高さ			0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル			GL-150.0 cm

構造階高計算法：はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
11F	400.0	400.0	12F	65.0	12F	-3.0
10F	400.0	402.5	11F	65.0	11F	-3.0
9F	400.0	400.0	10F	70.0	10F	-3.0
8F	400.0	400.0	9F	70.0	9F	-3.0
7F	400.0	407.5	8F	70.0	8F	-3.0
6F	400.0	400.0	7F	85.0	7F	-3.0
5F	400.0	400.0	6F	85.0	6F	-3.0
4F	400.0	400.0	5F	85.0	5F	-3.0
3F	400.0	400.0	4F	85.0	4F	-3.0
2F	400.0	400.0	3F	85.0	3F	-3.0
1F	400.0	457.5	2F	85.0	2F	-3.0
			1F	200.0	1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	2000.0	2000.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	12F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

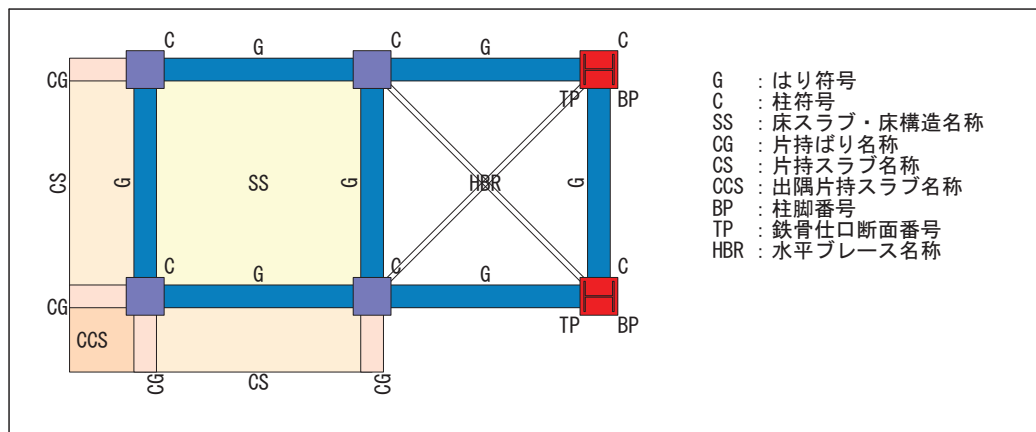


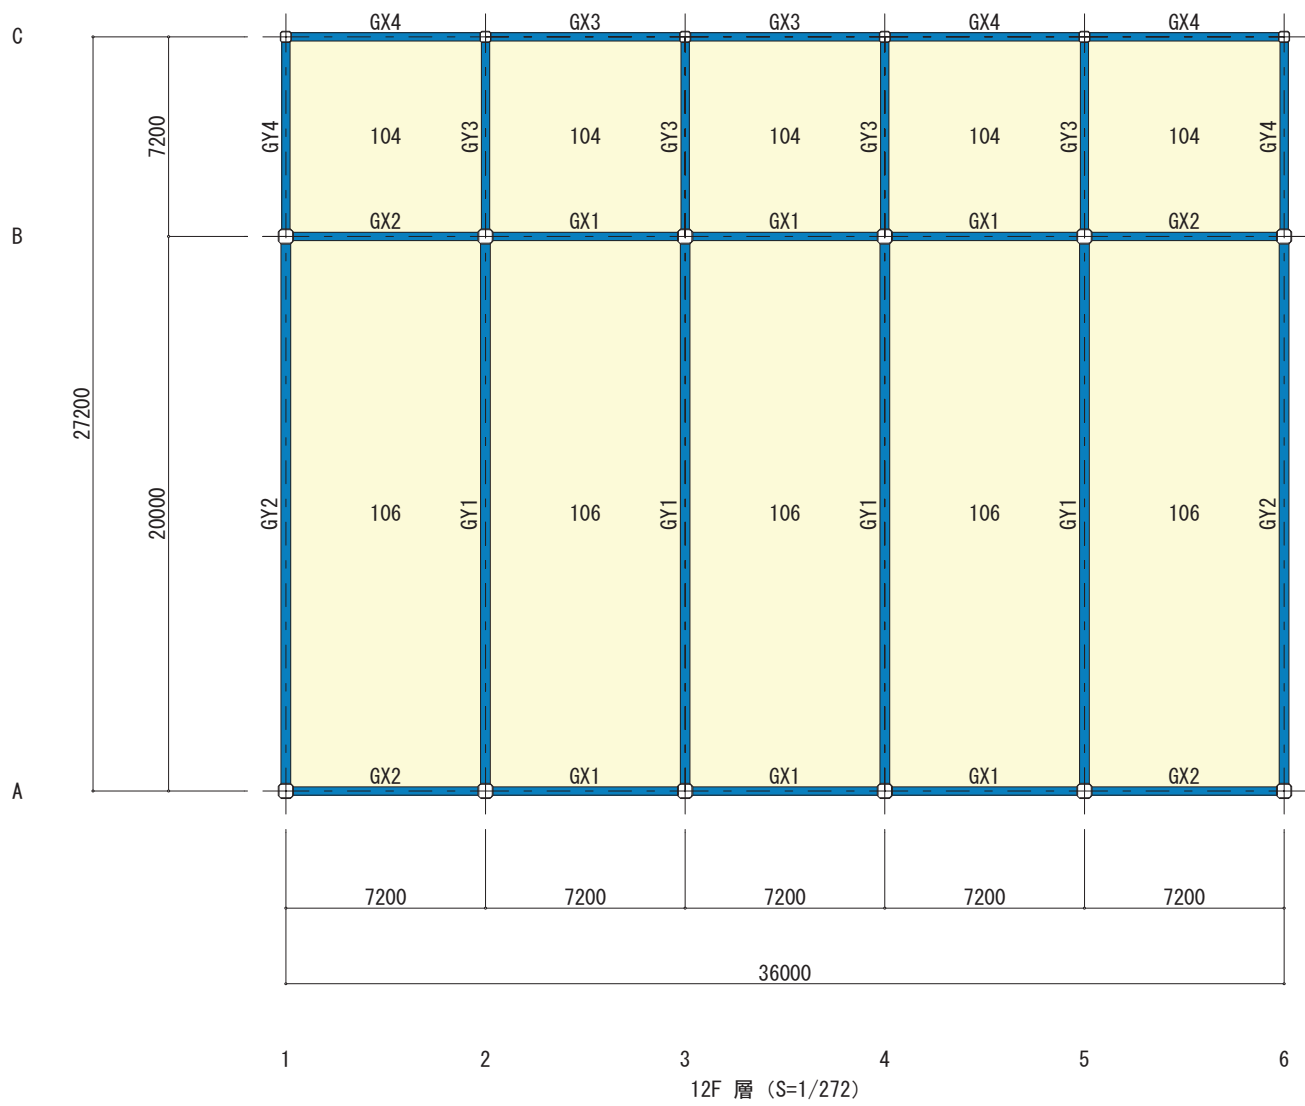


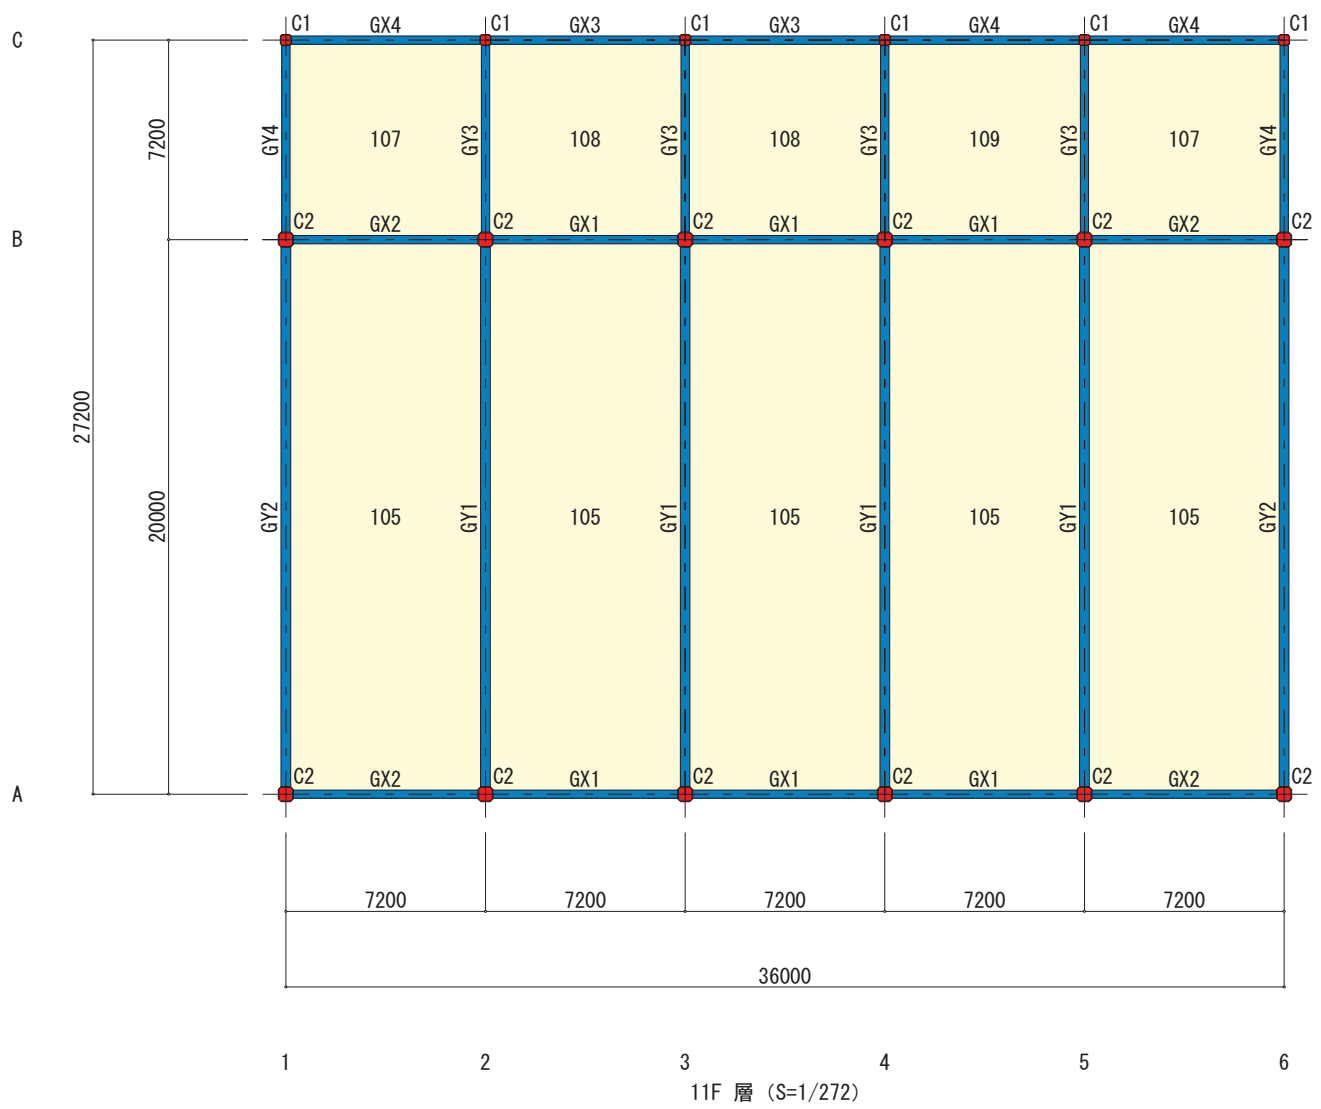


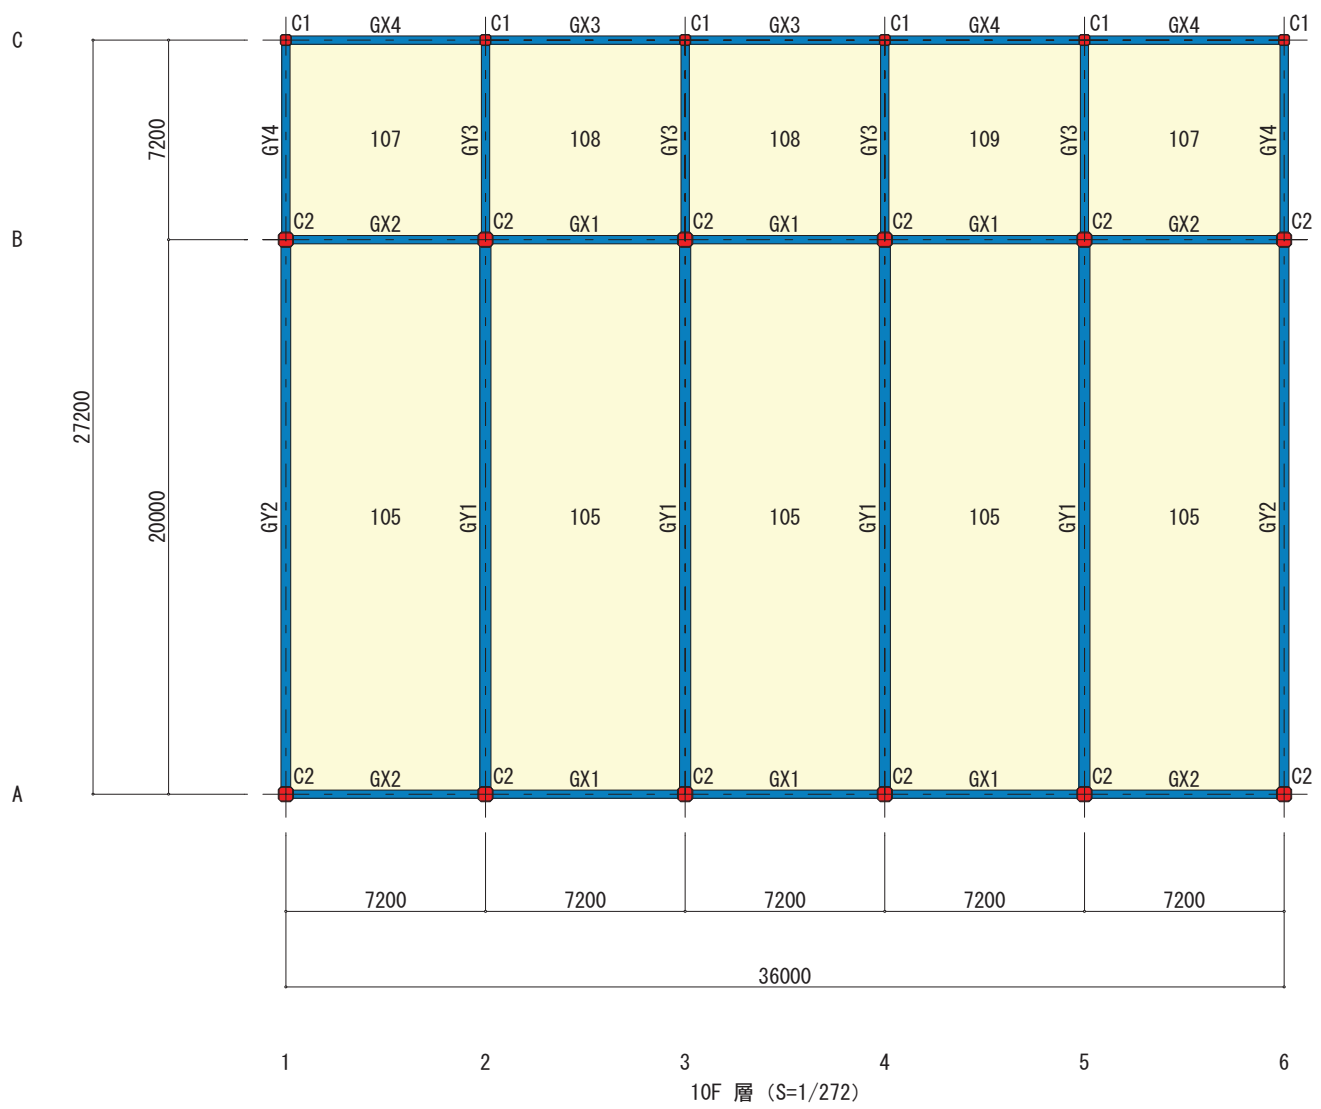


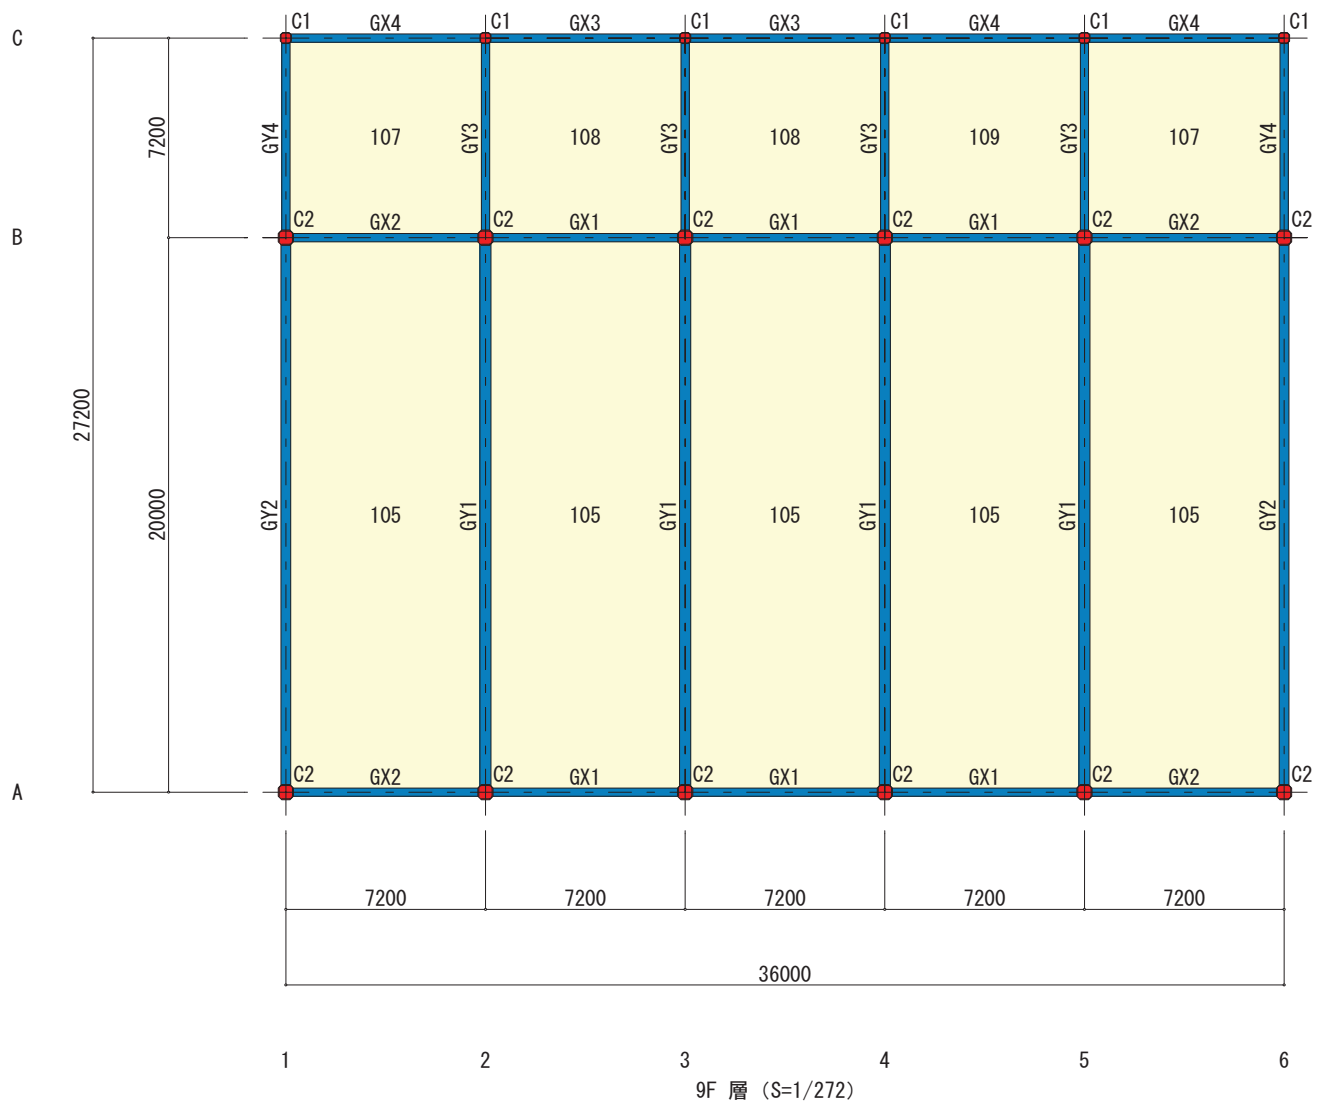


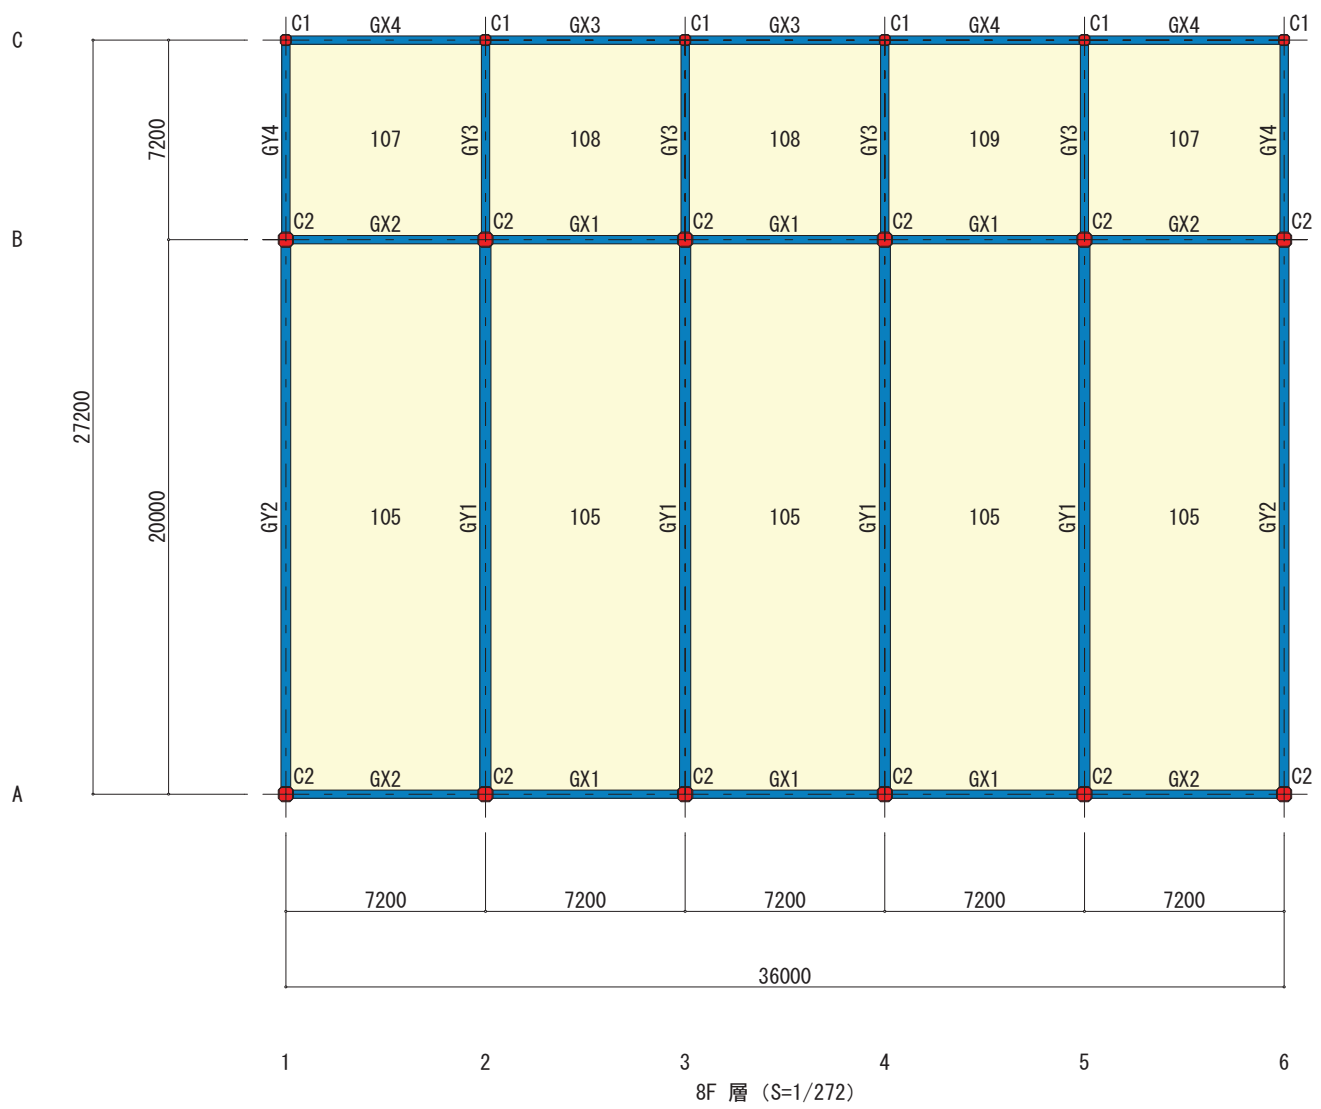


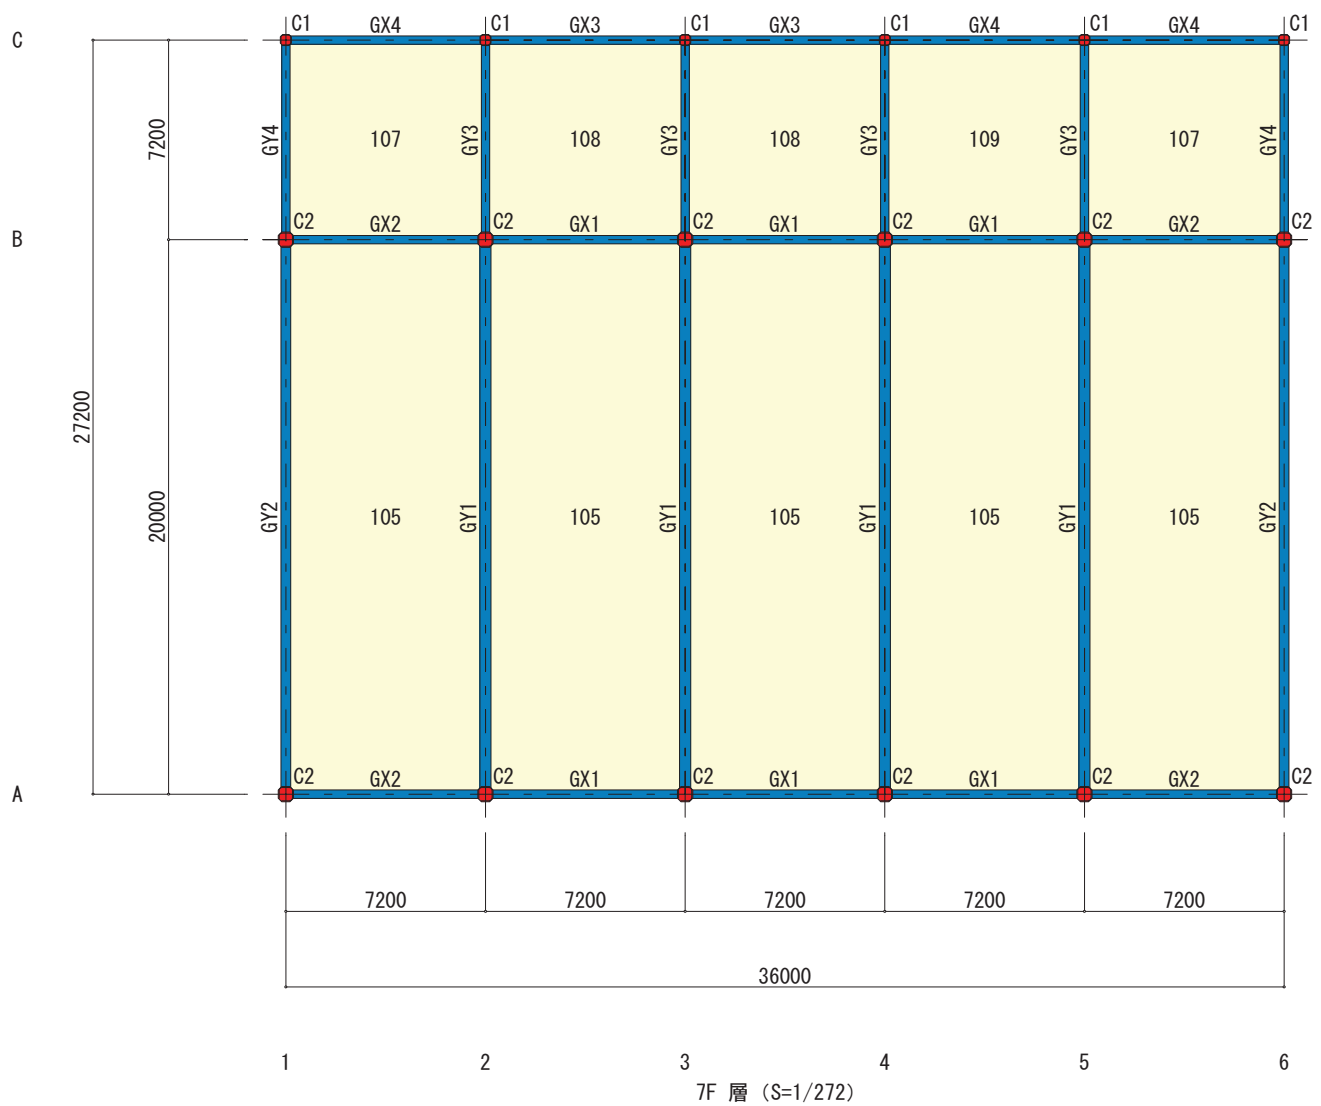


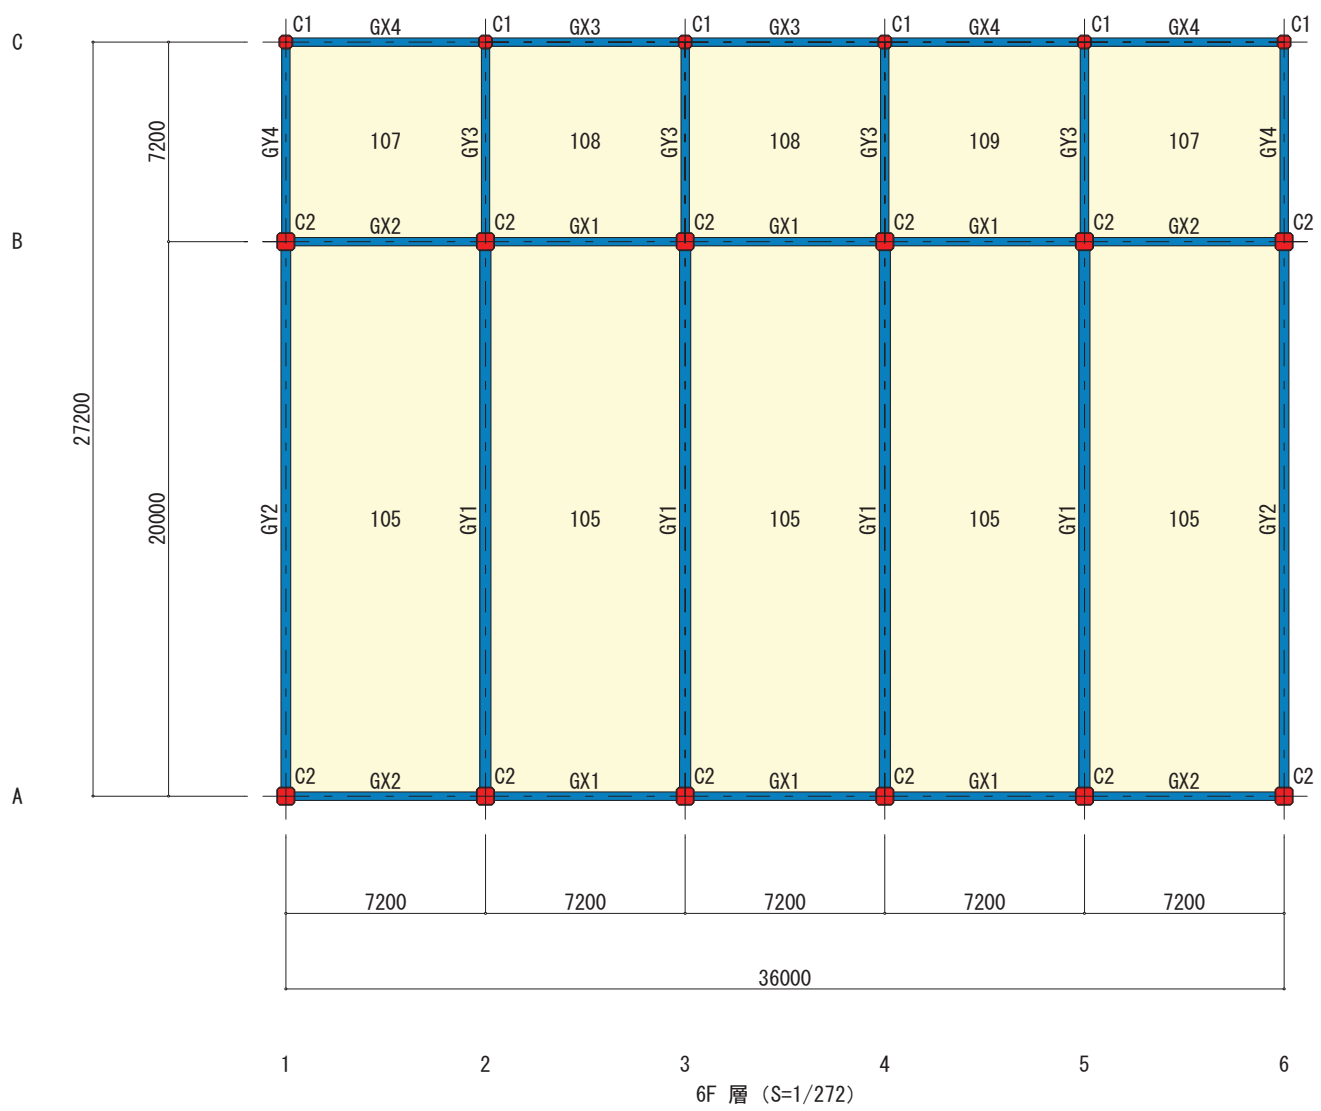


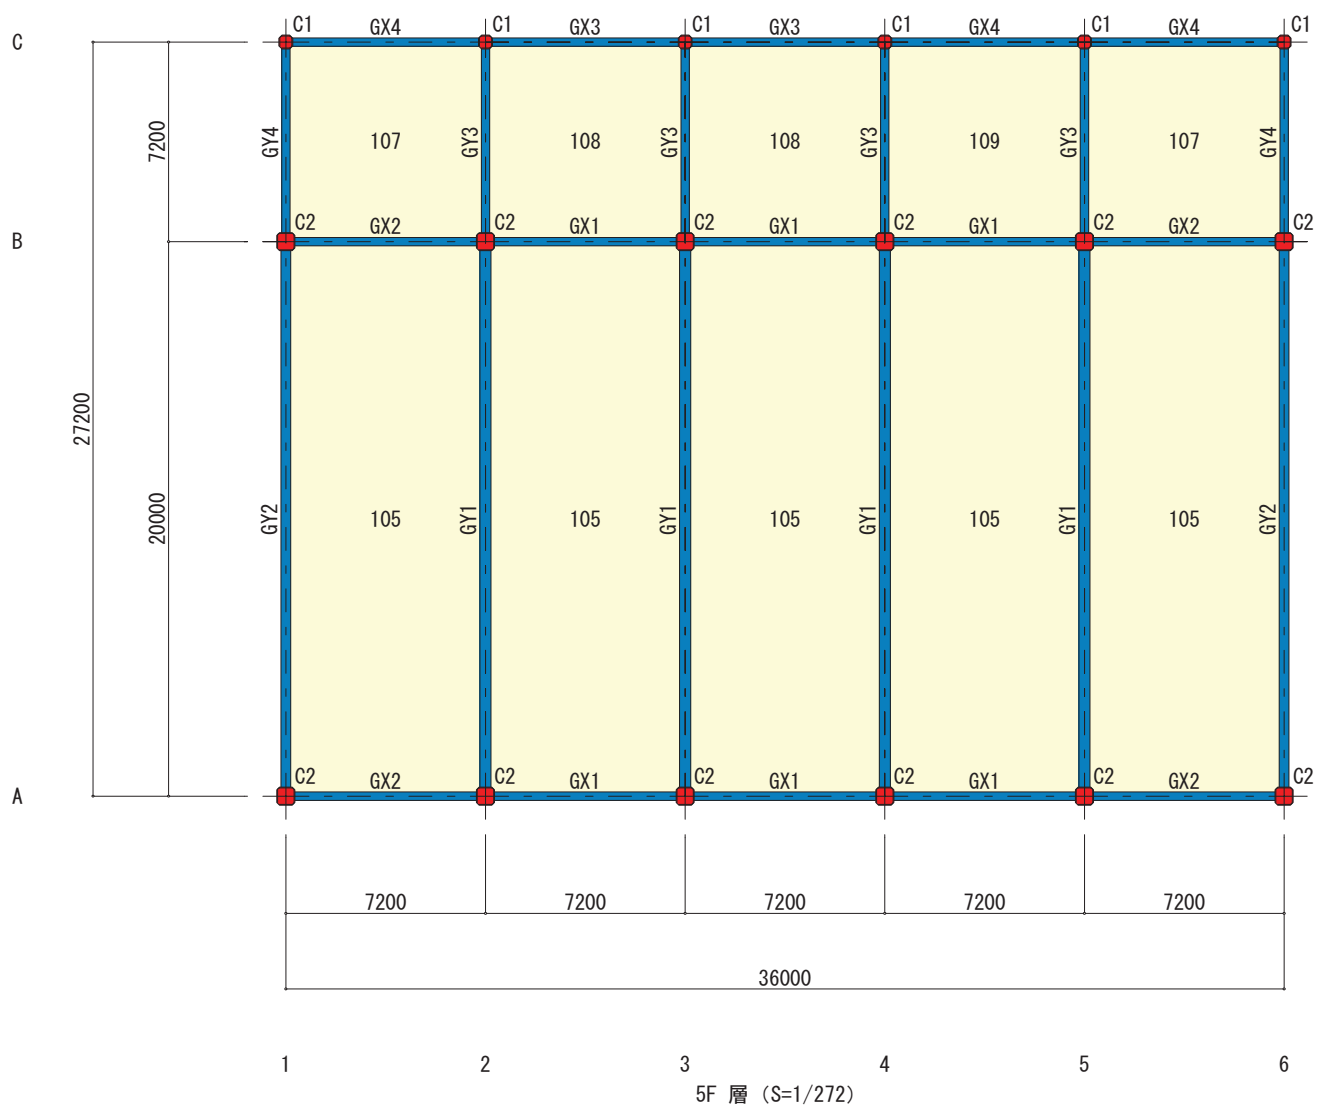

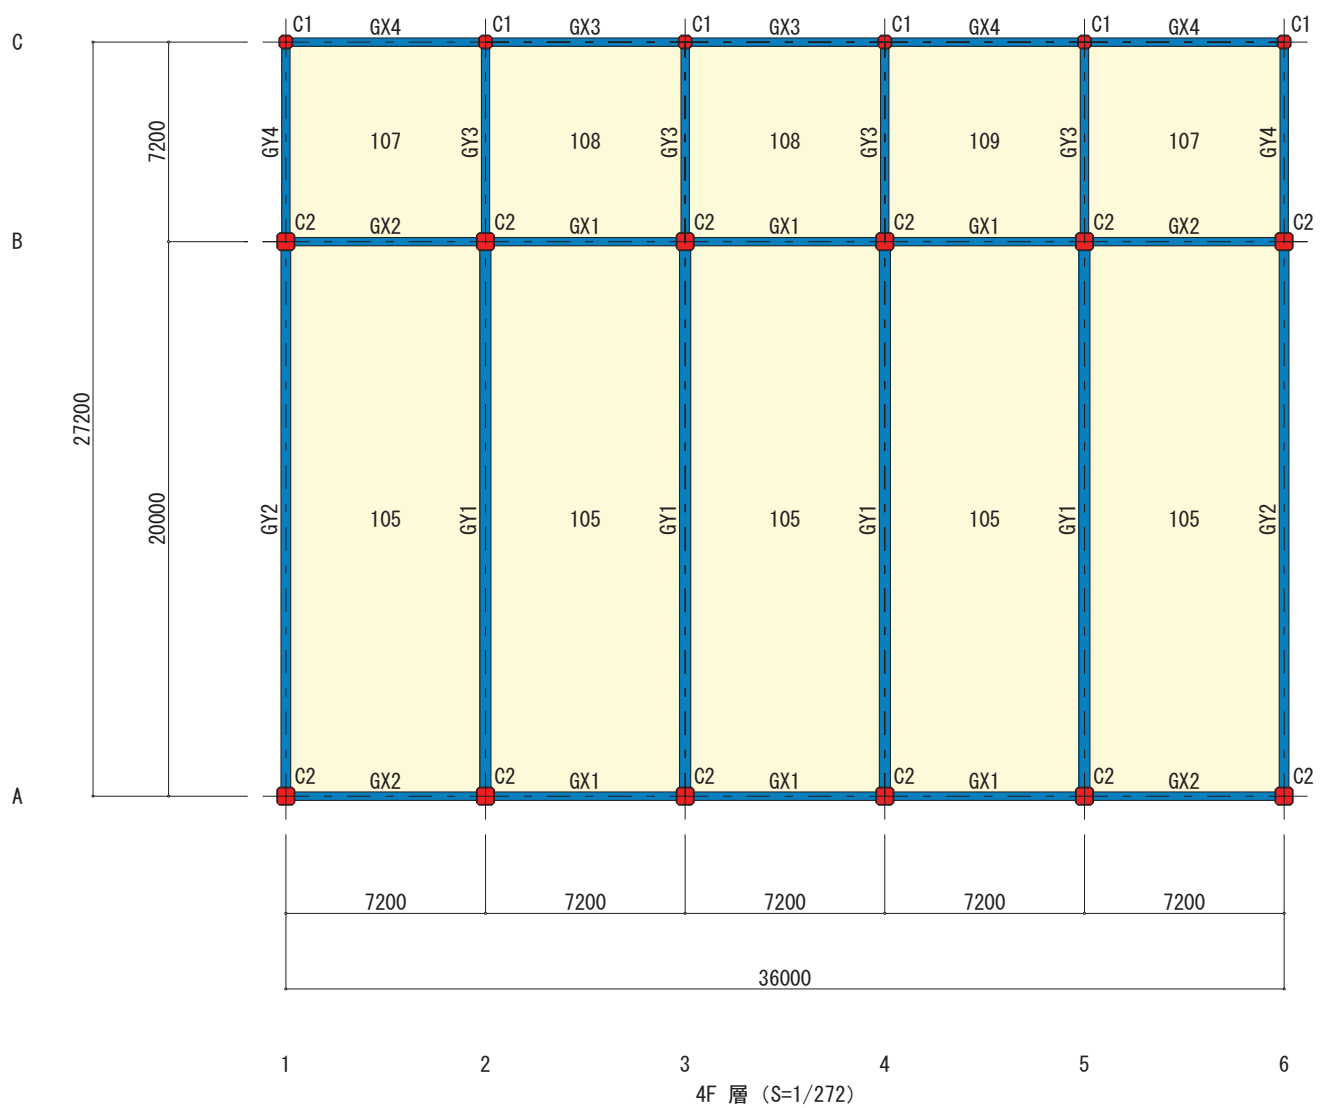


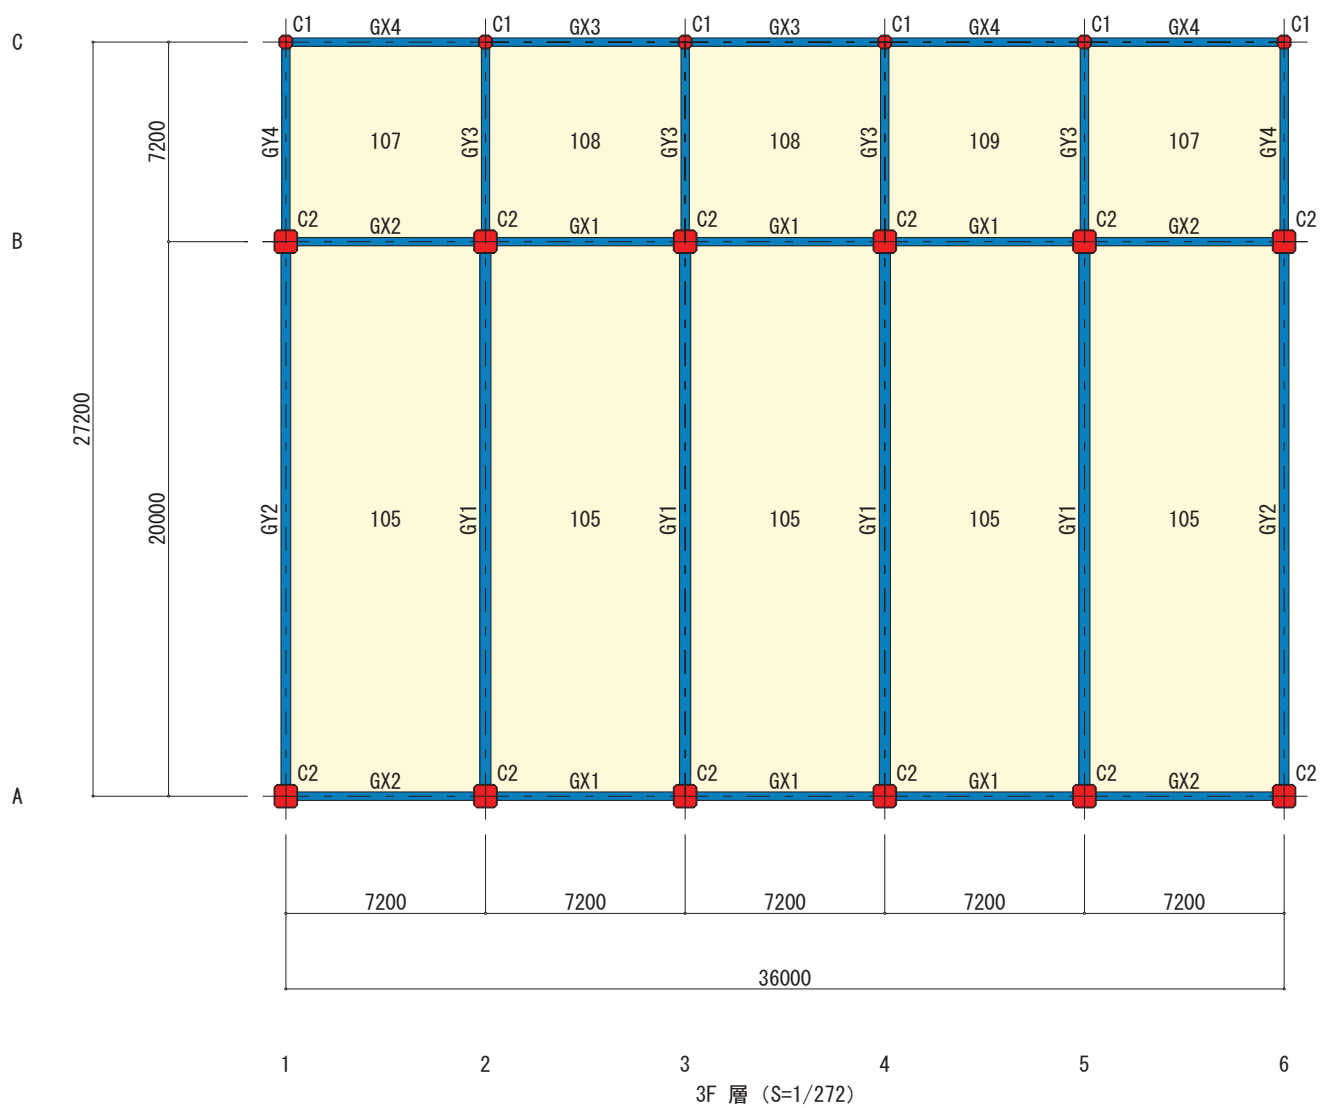


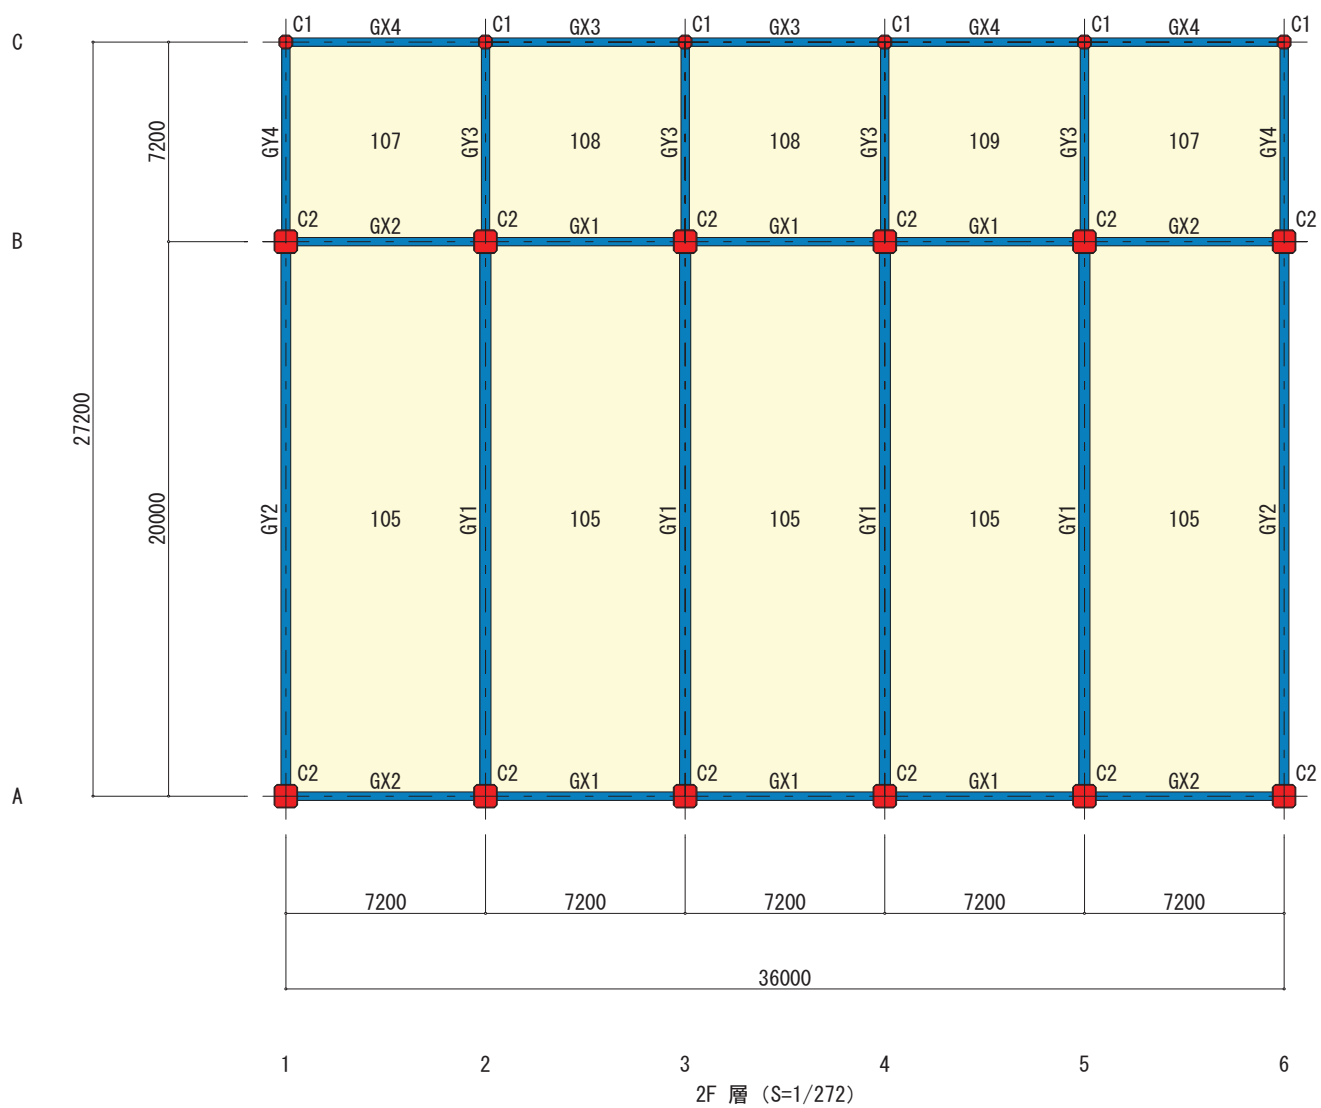


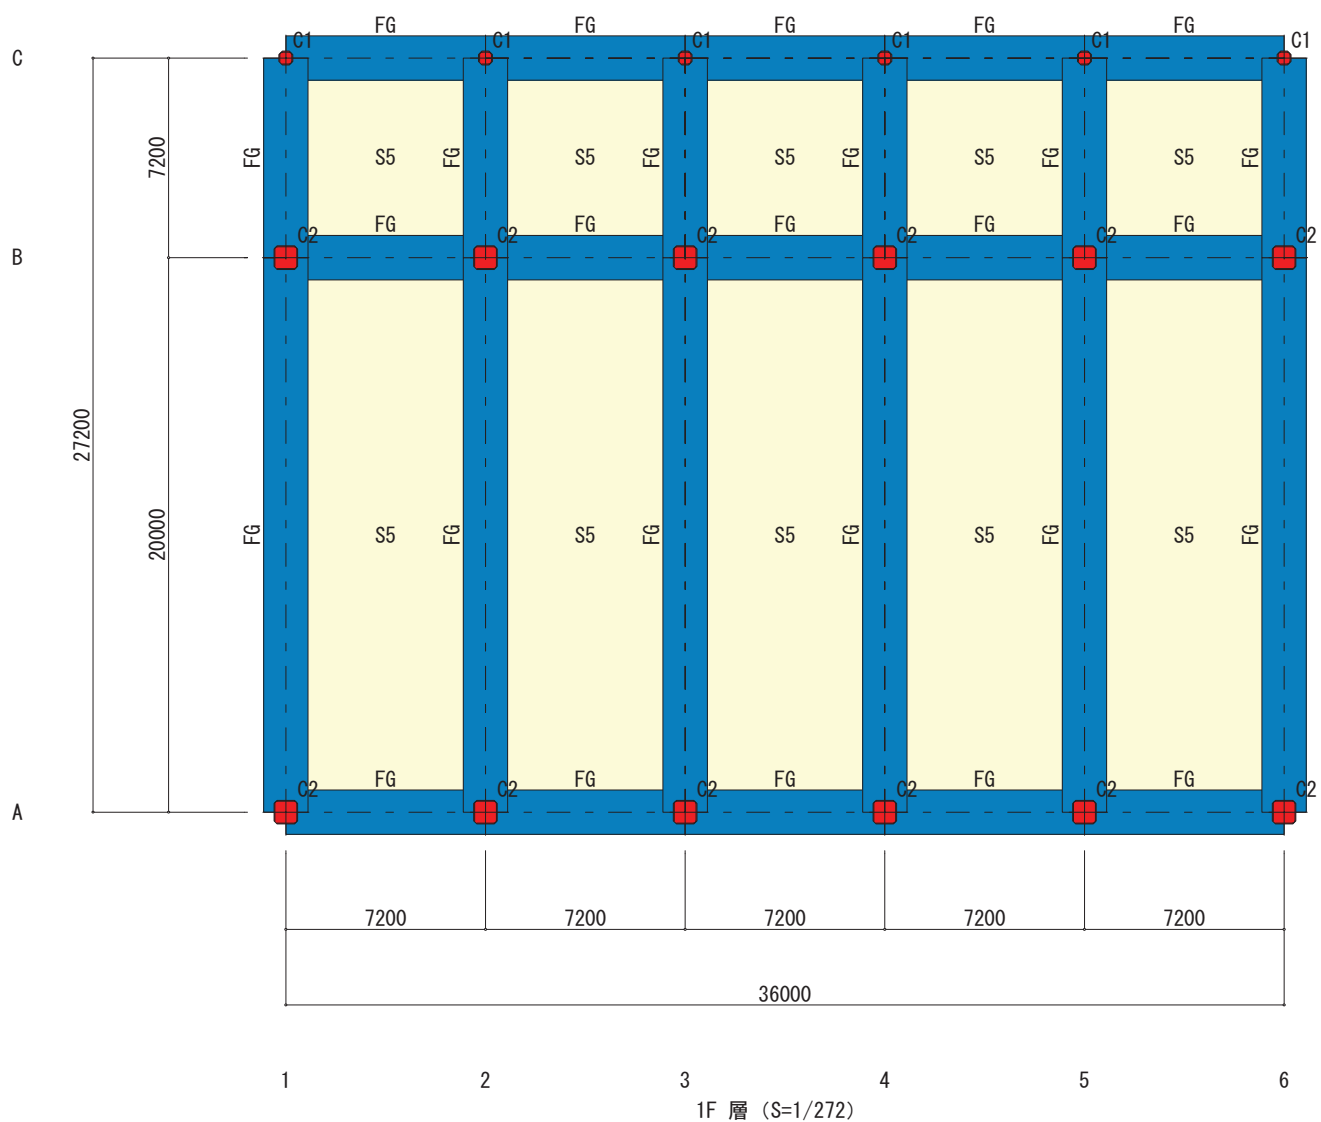



I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

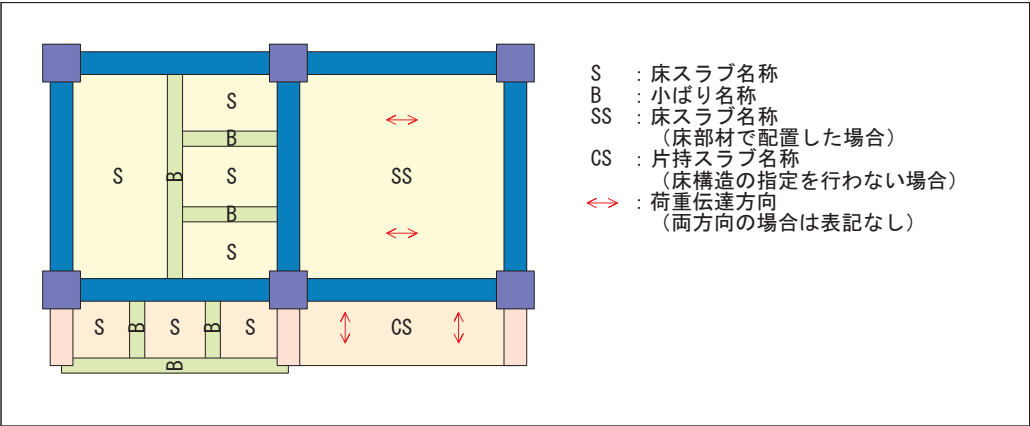


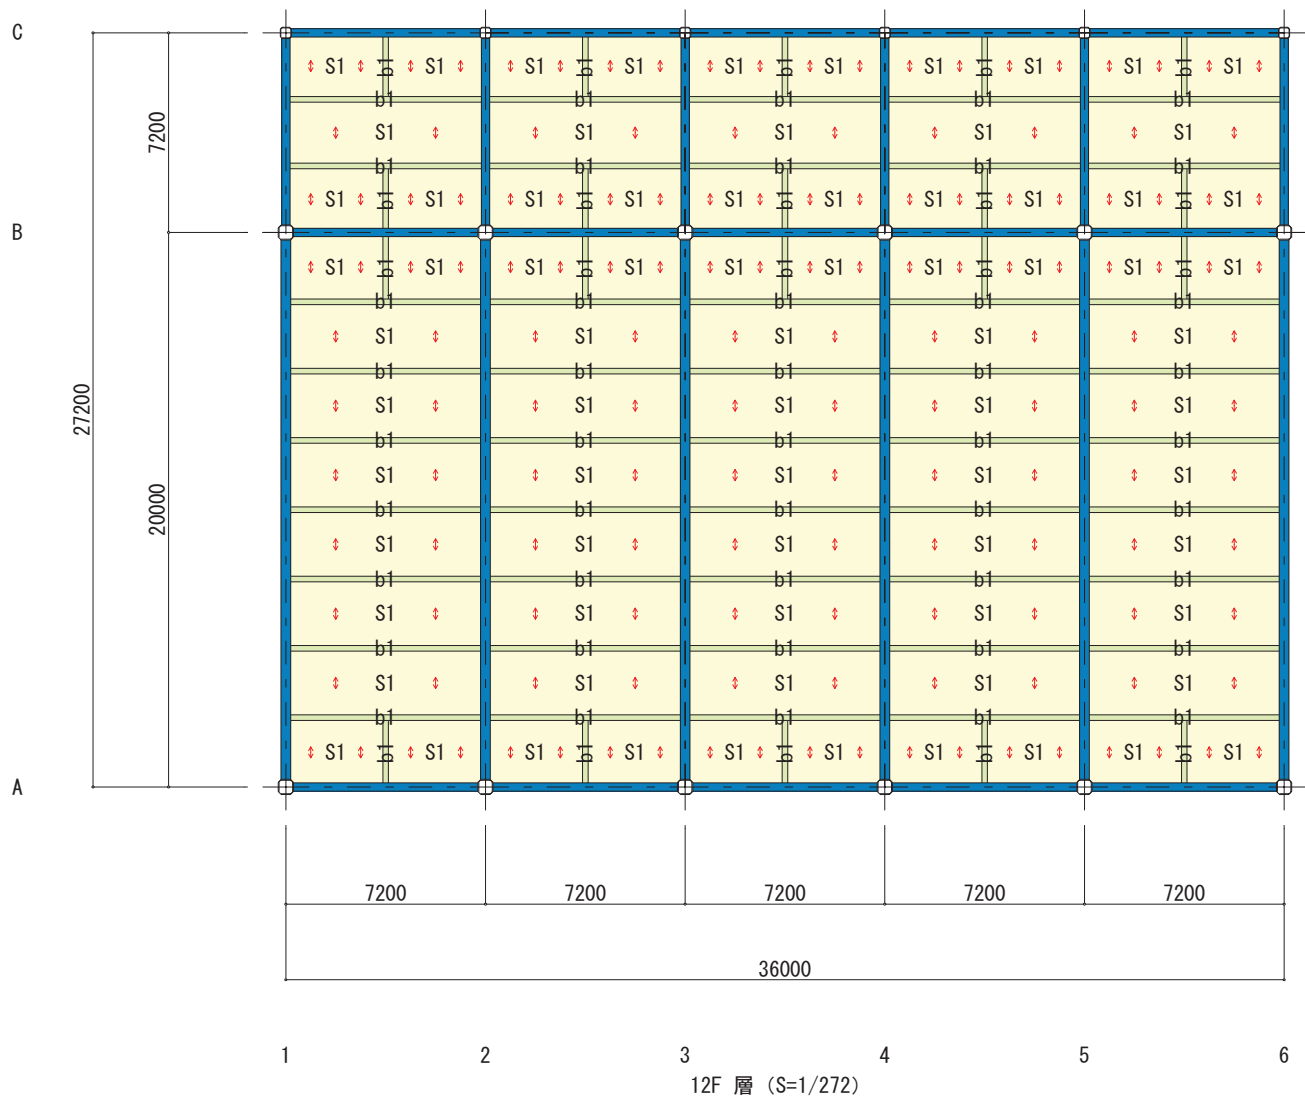


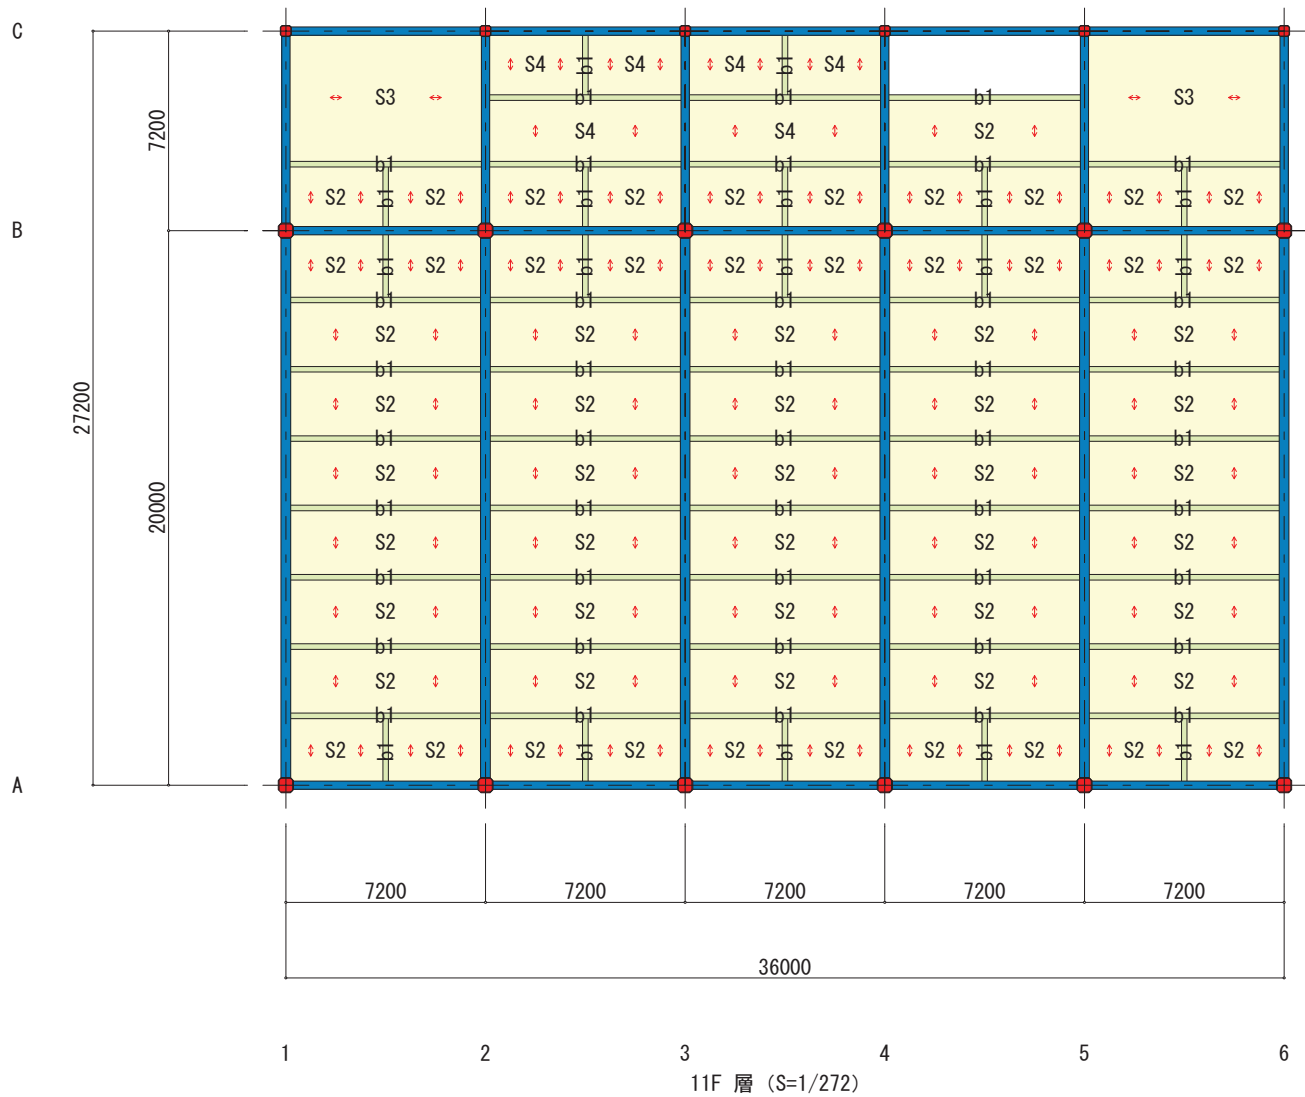


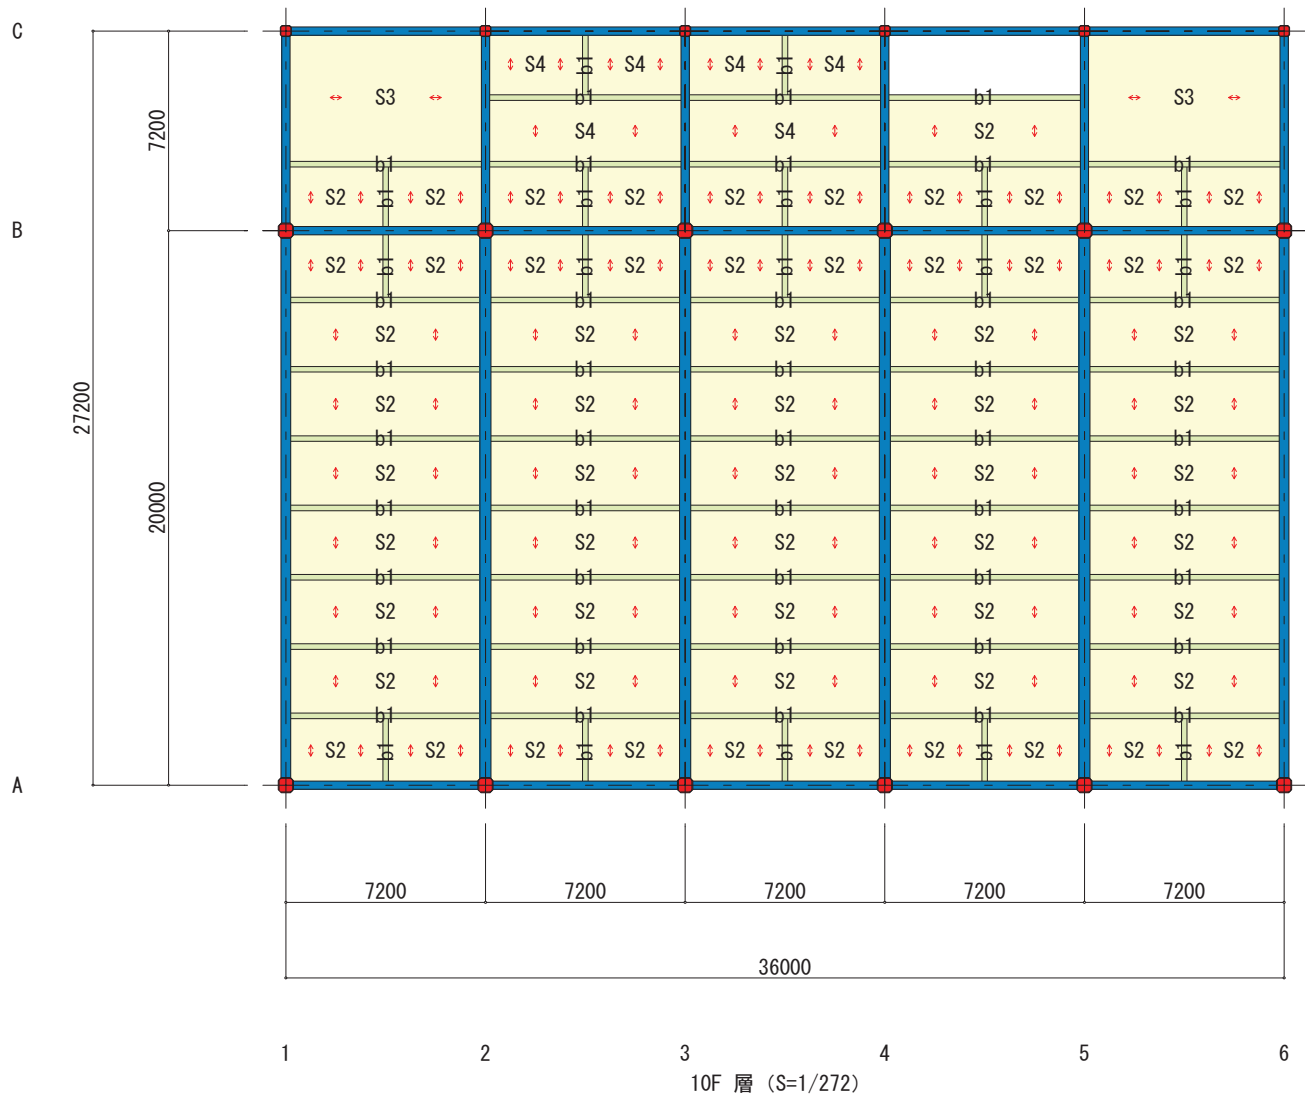


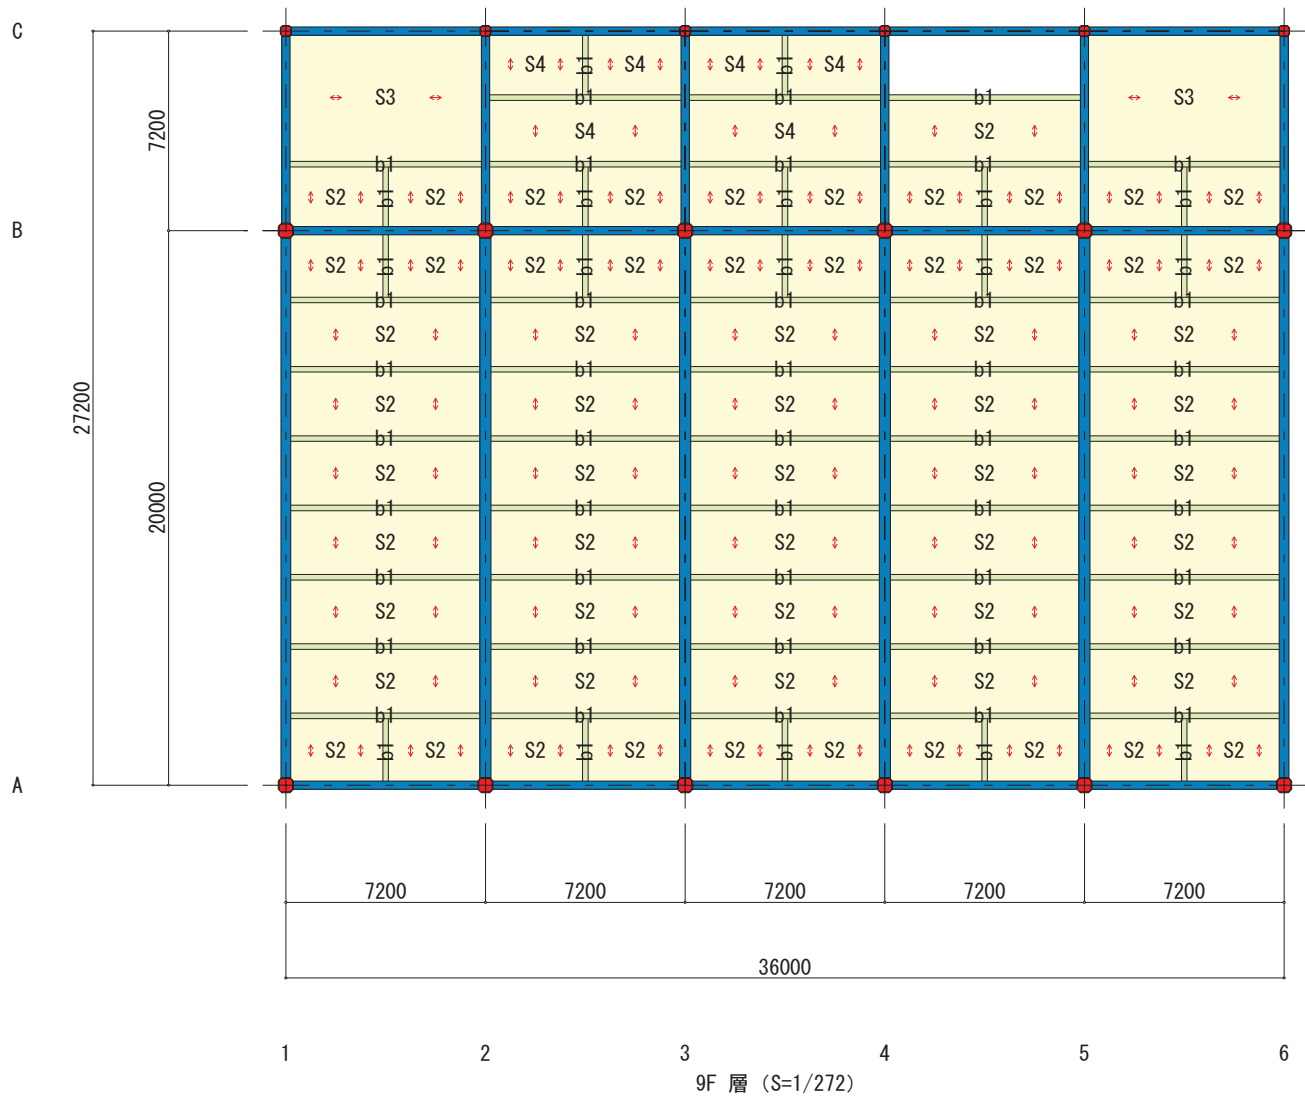


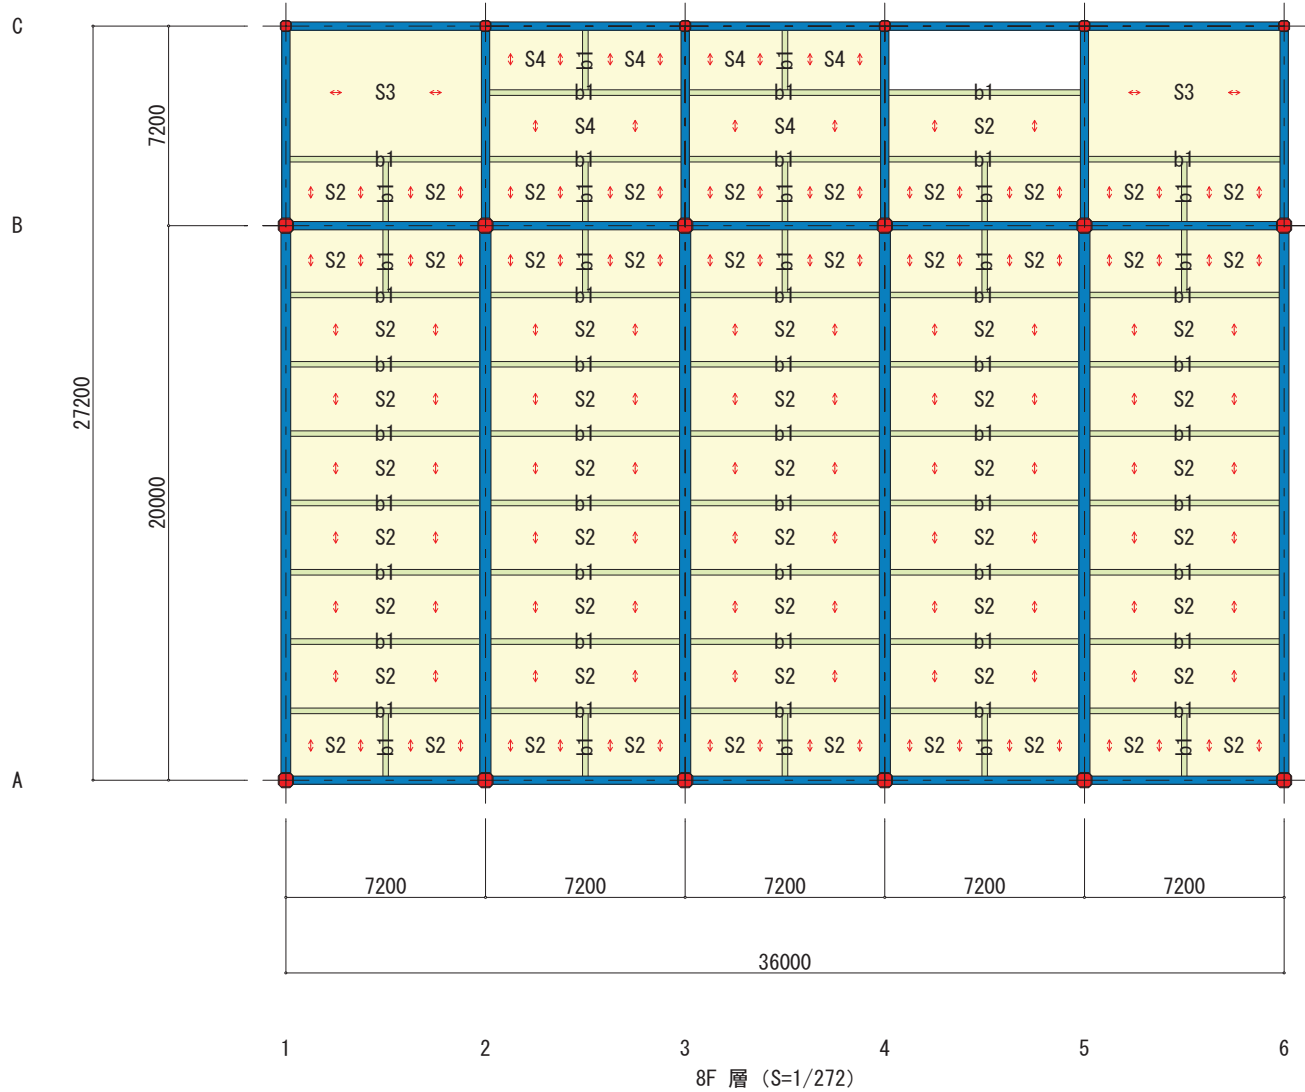


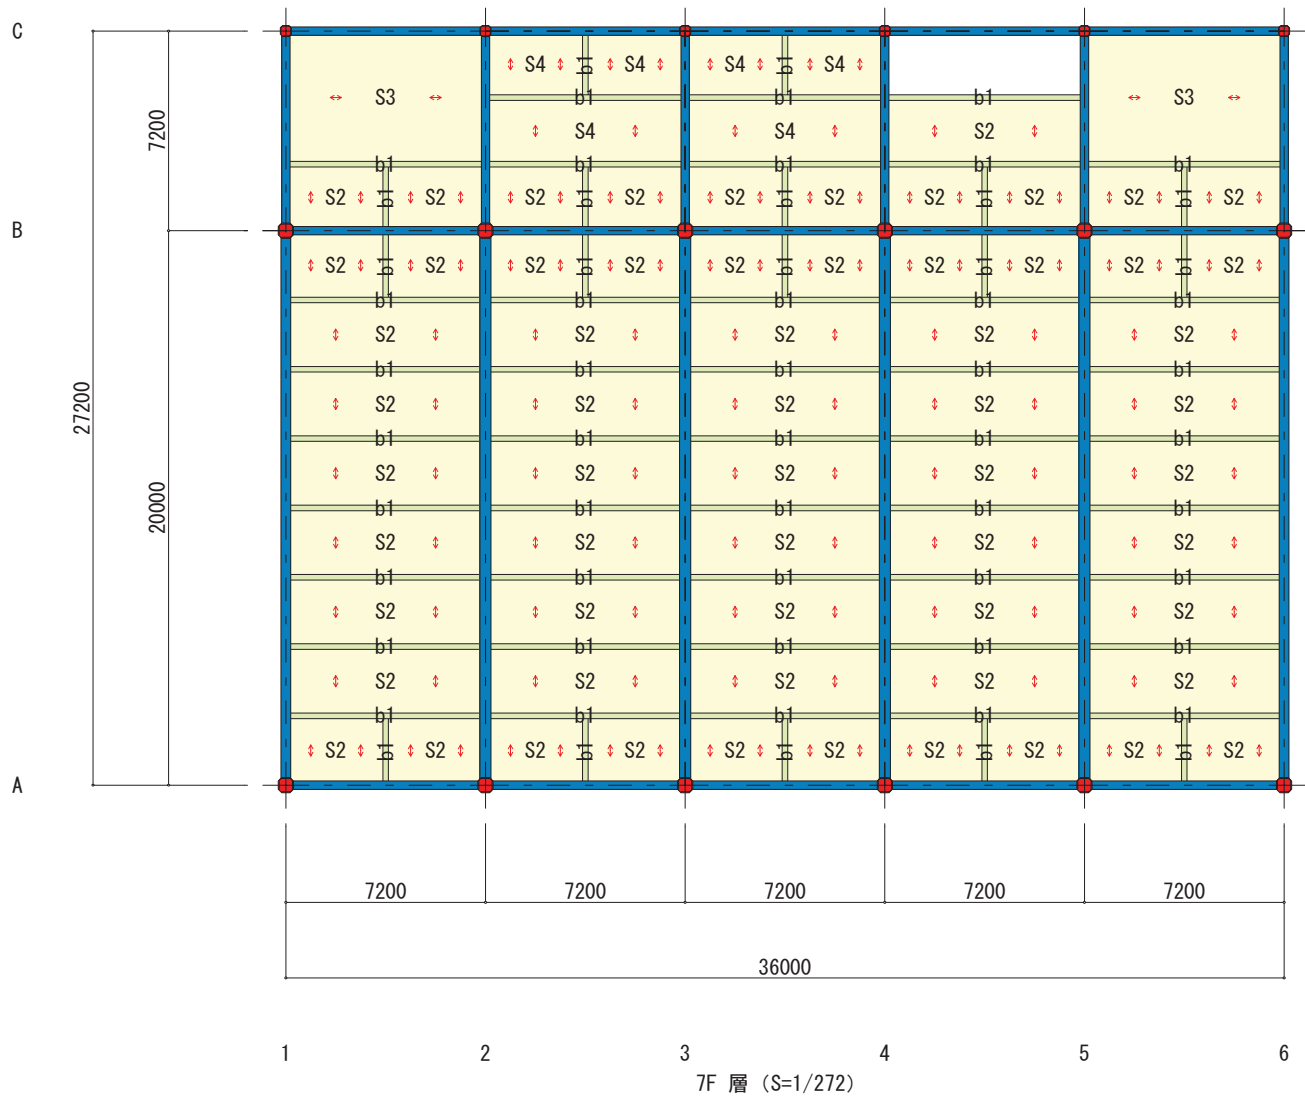


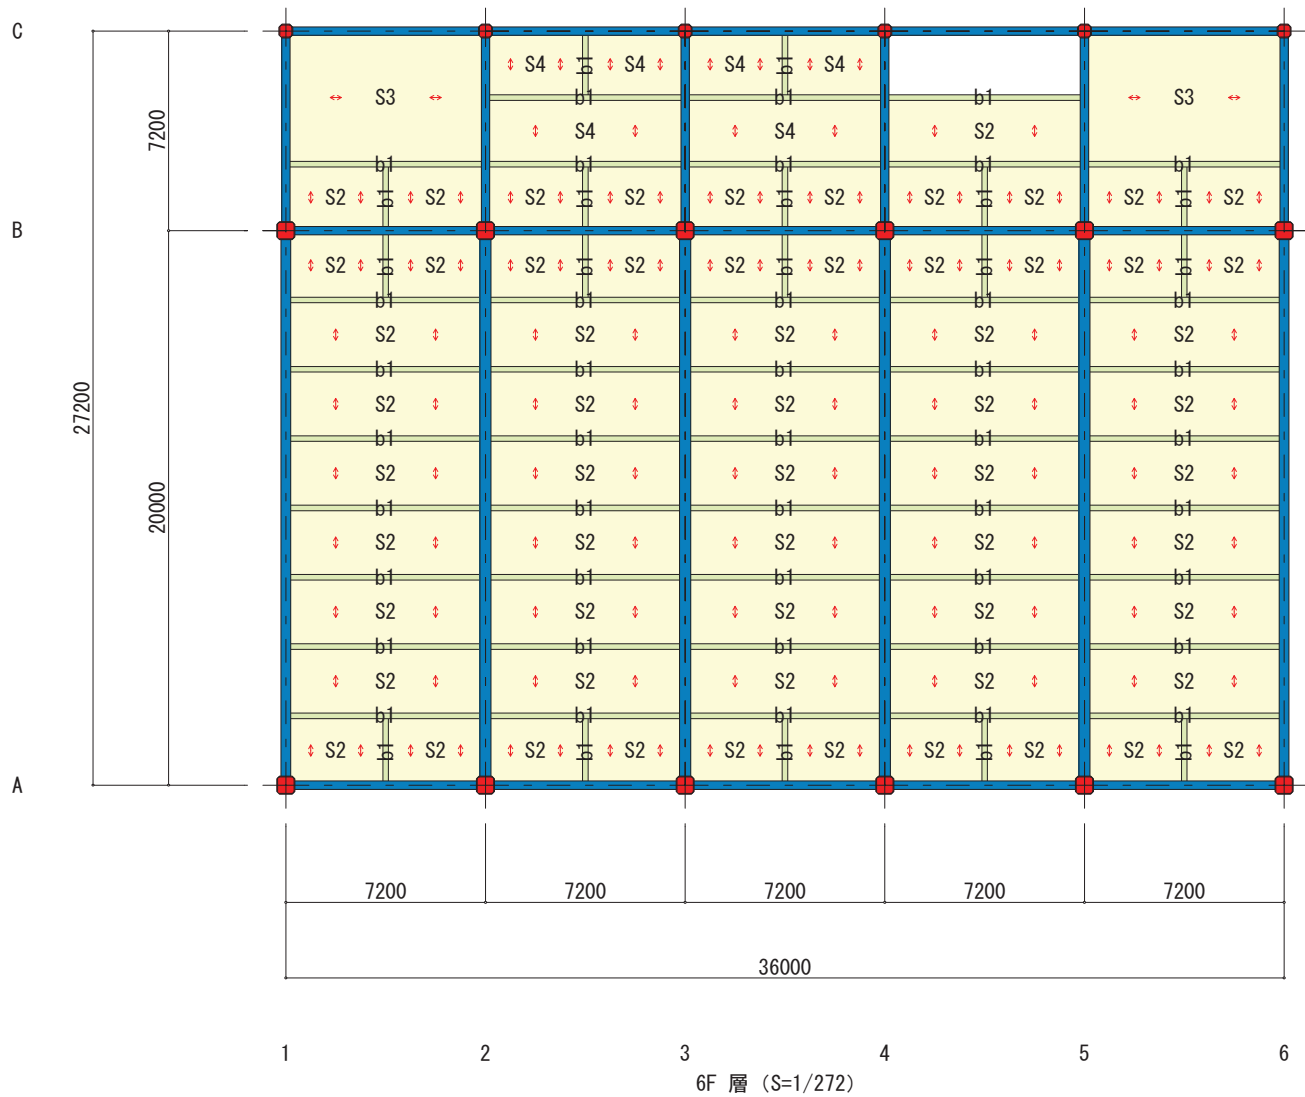


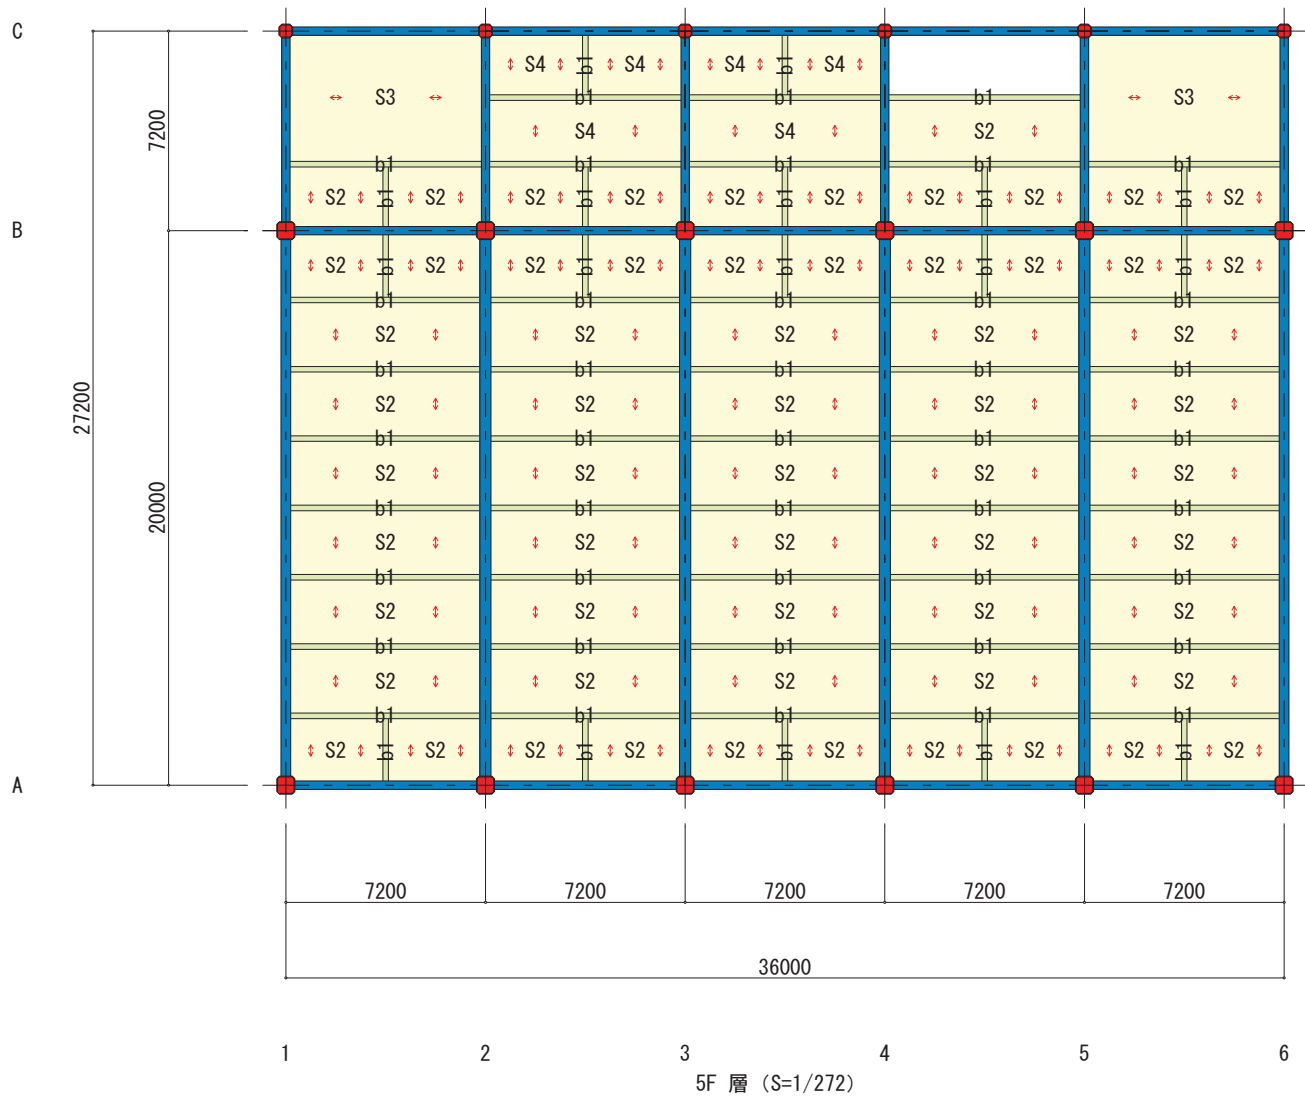

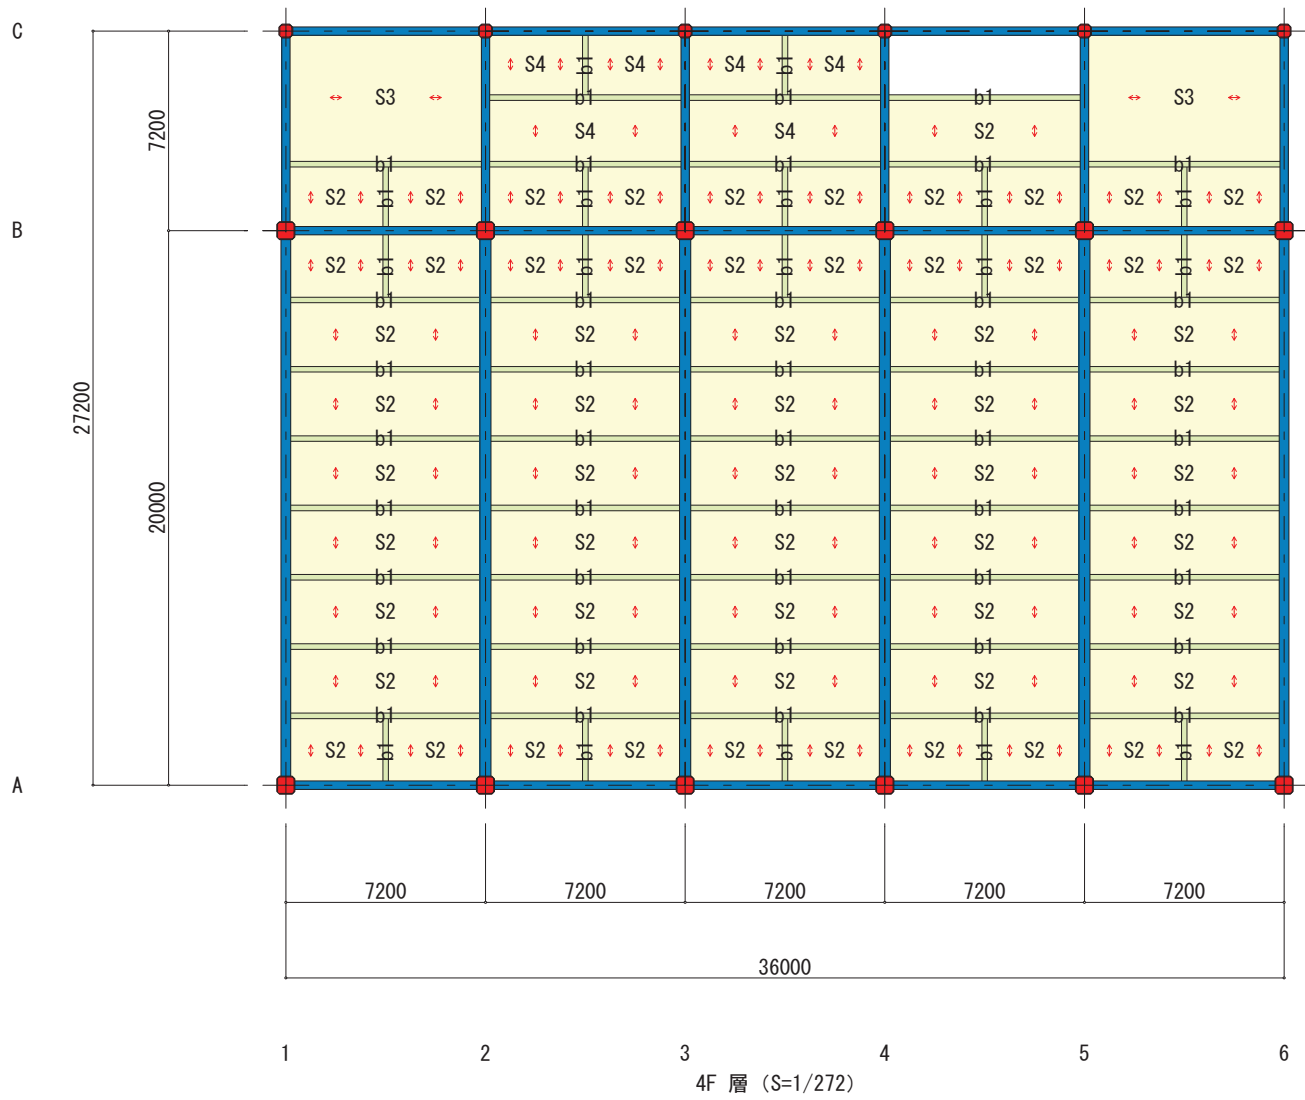

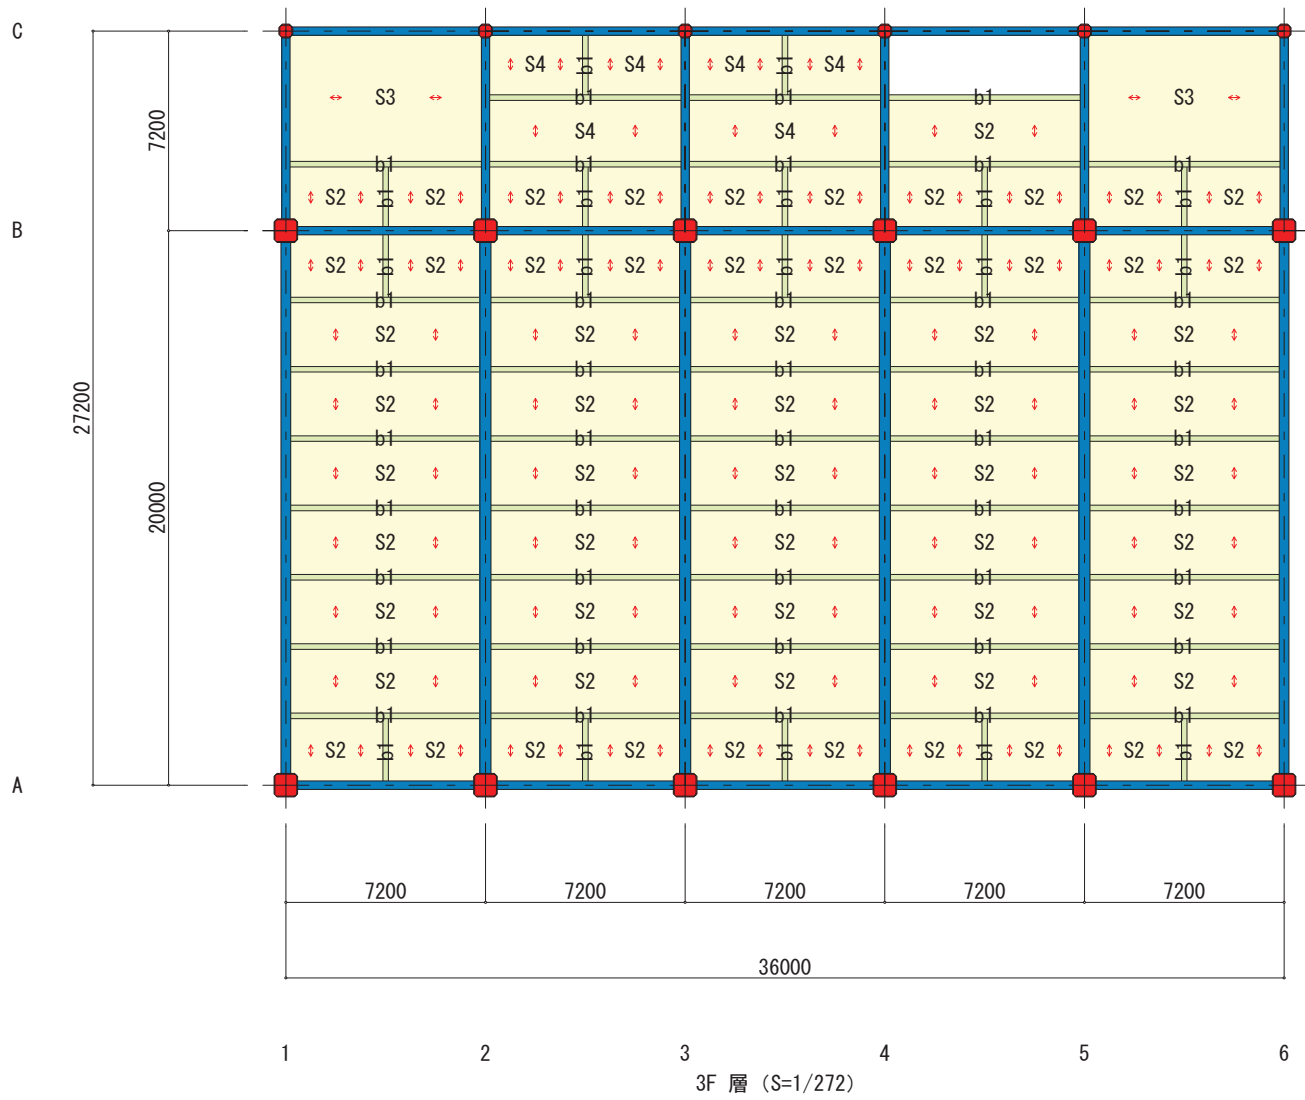


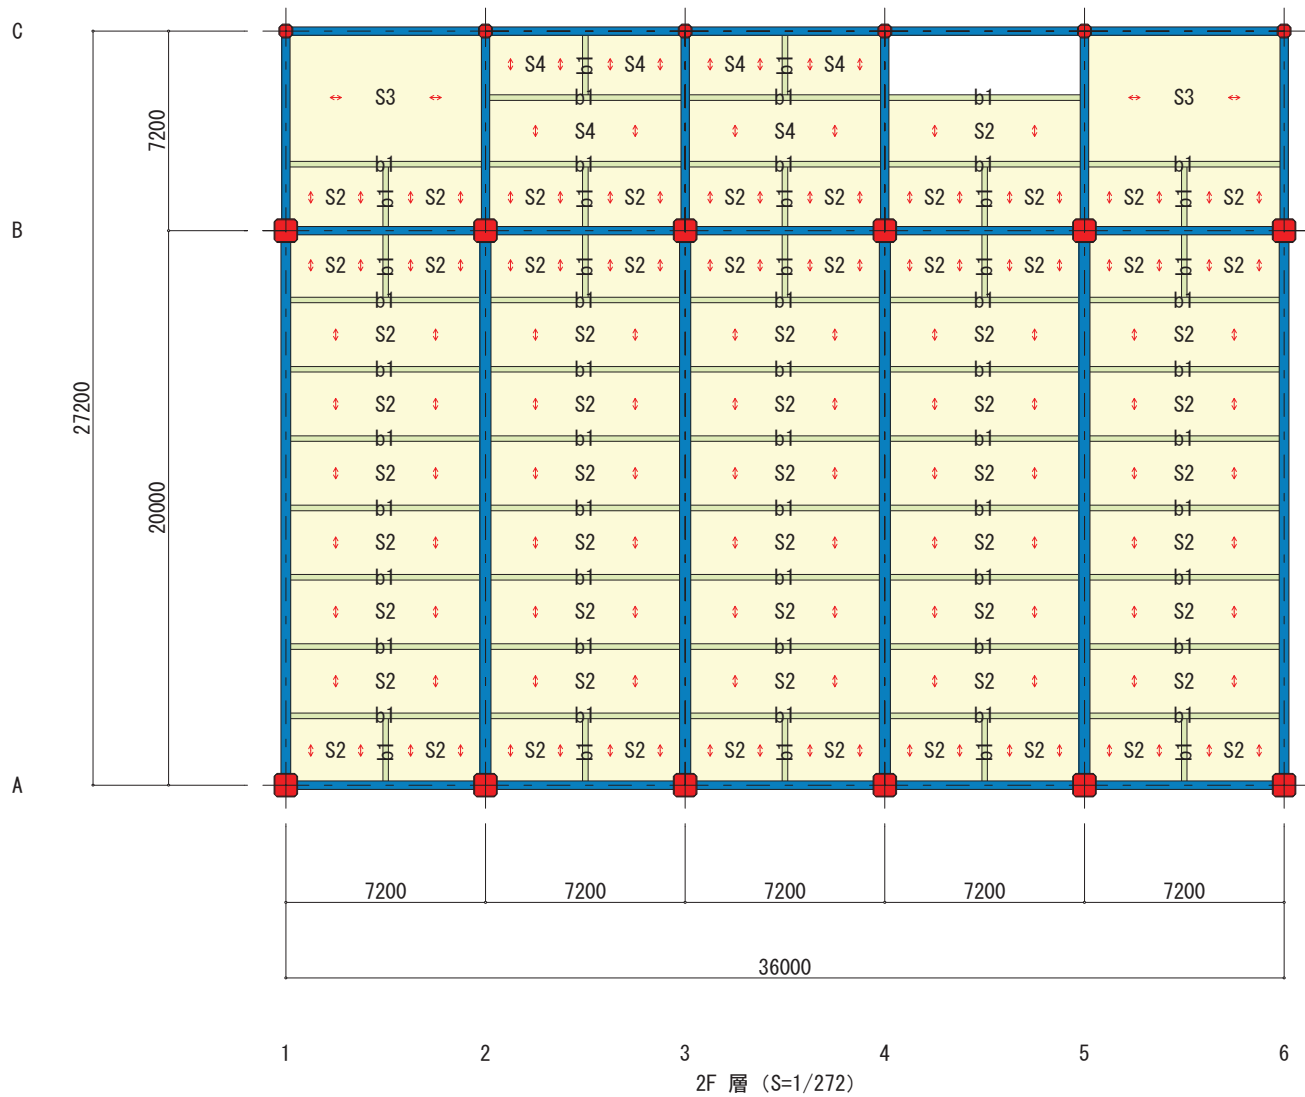


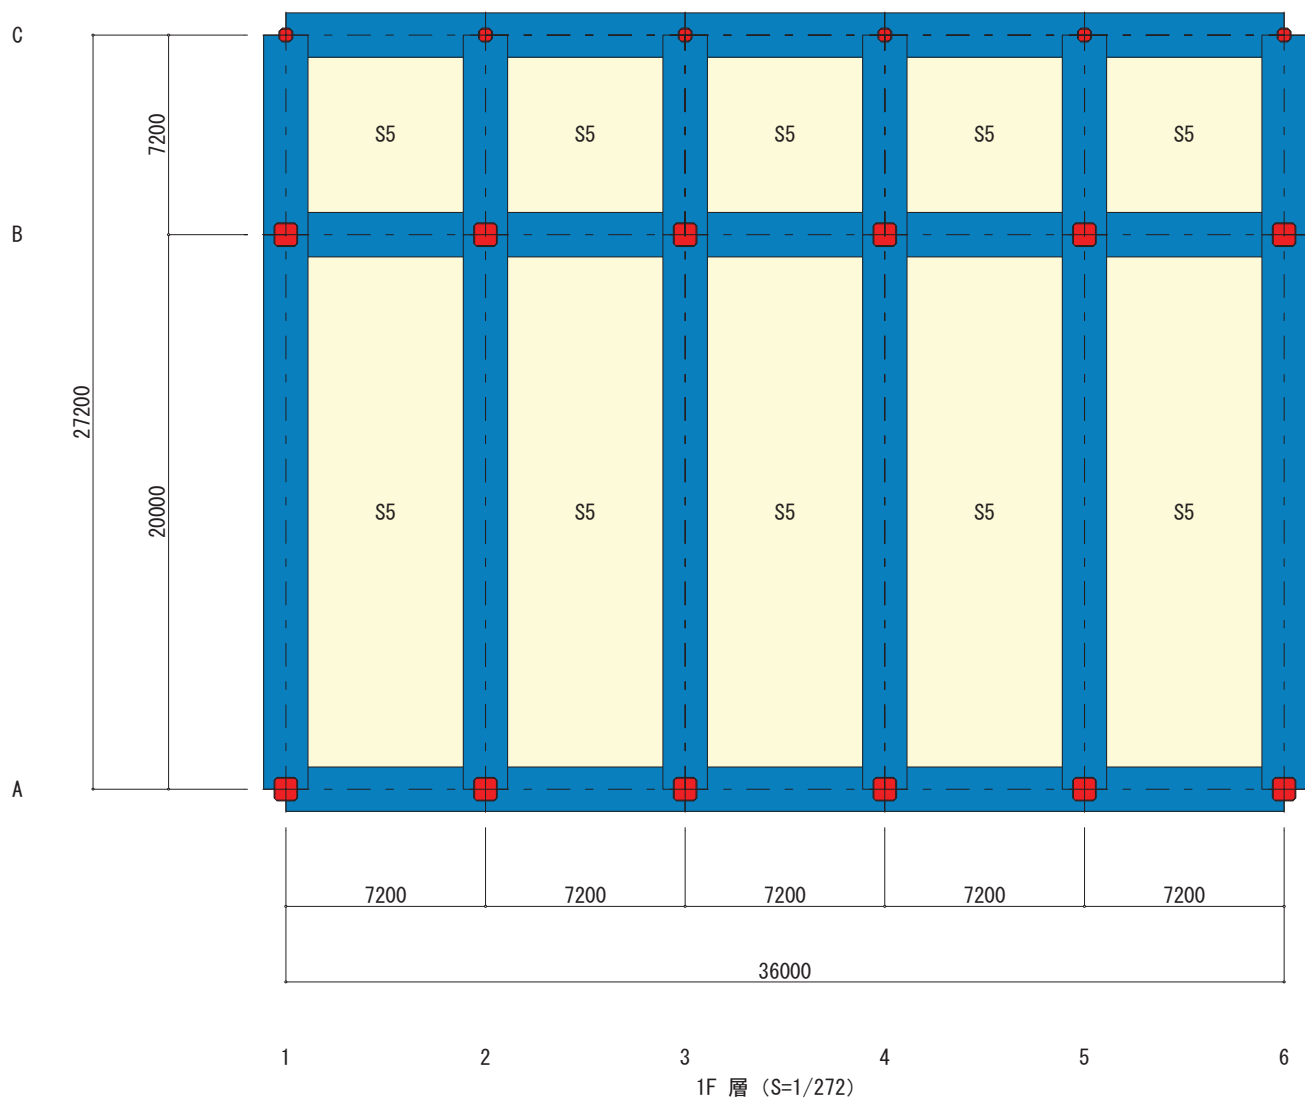



I-1. 3 略軸組図


I-1. 3. 1 壁開口配置

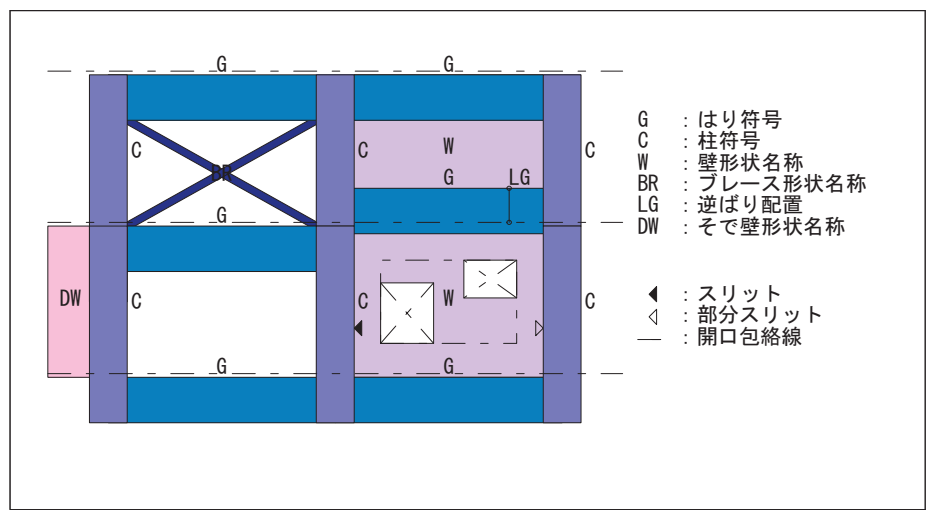


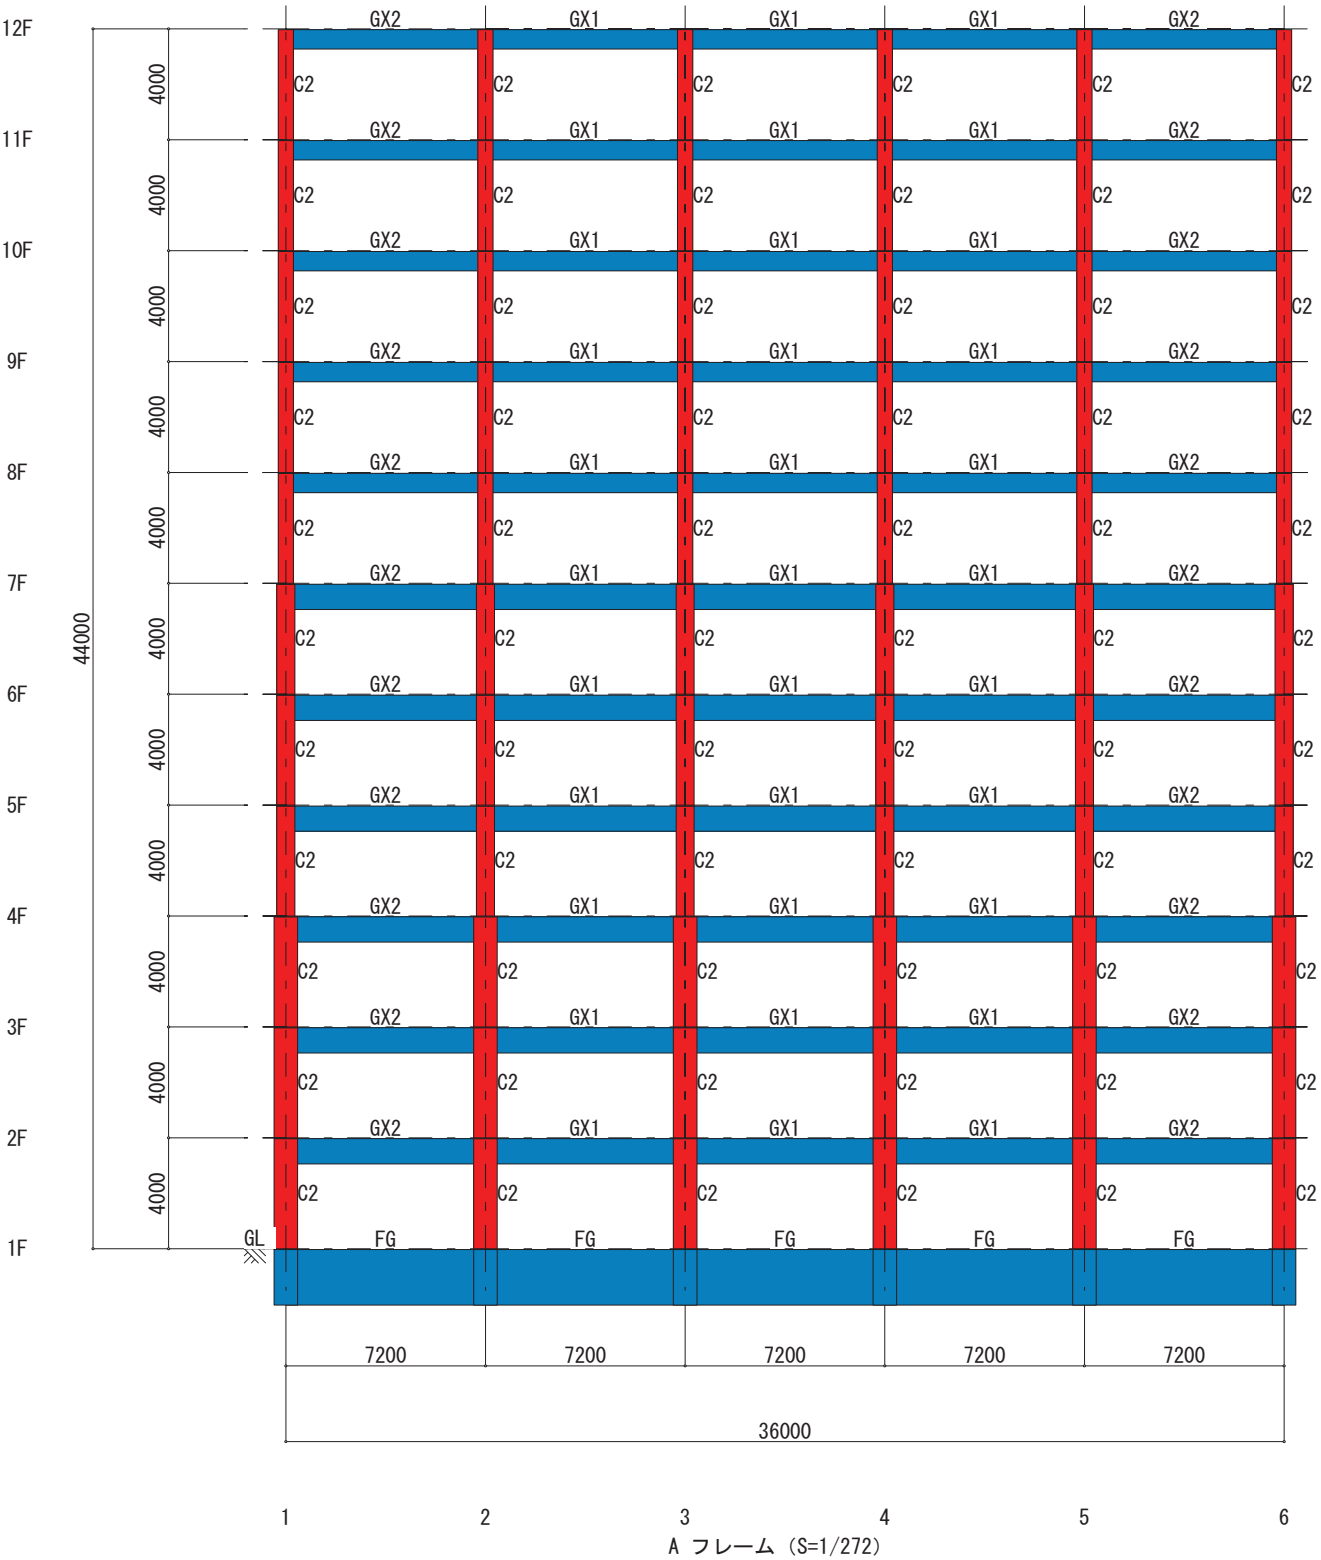


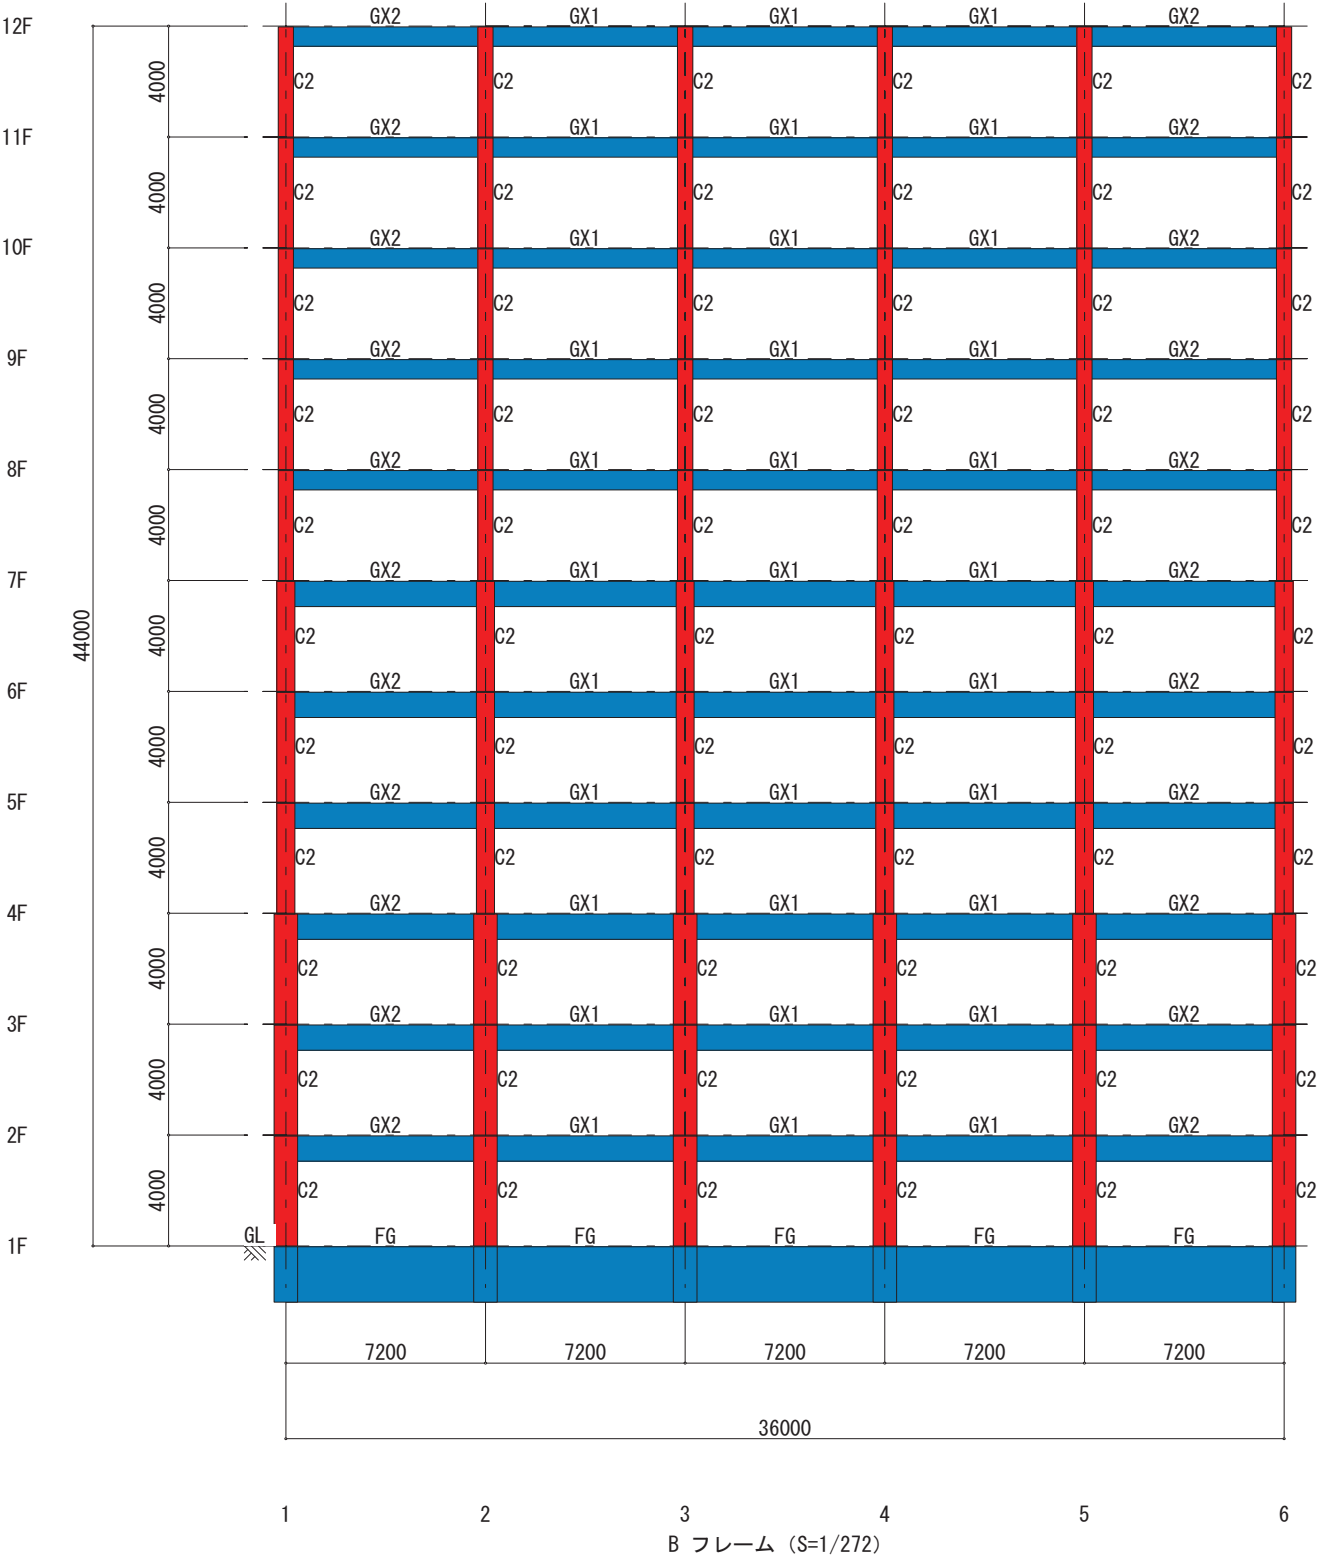


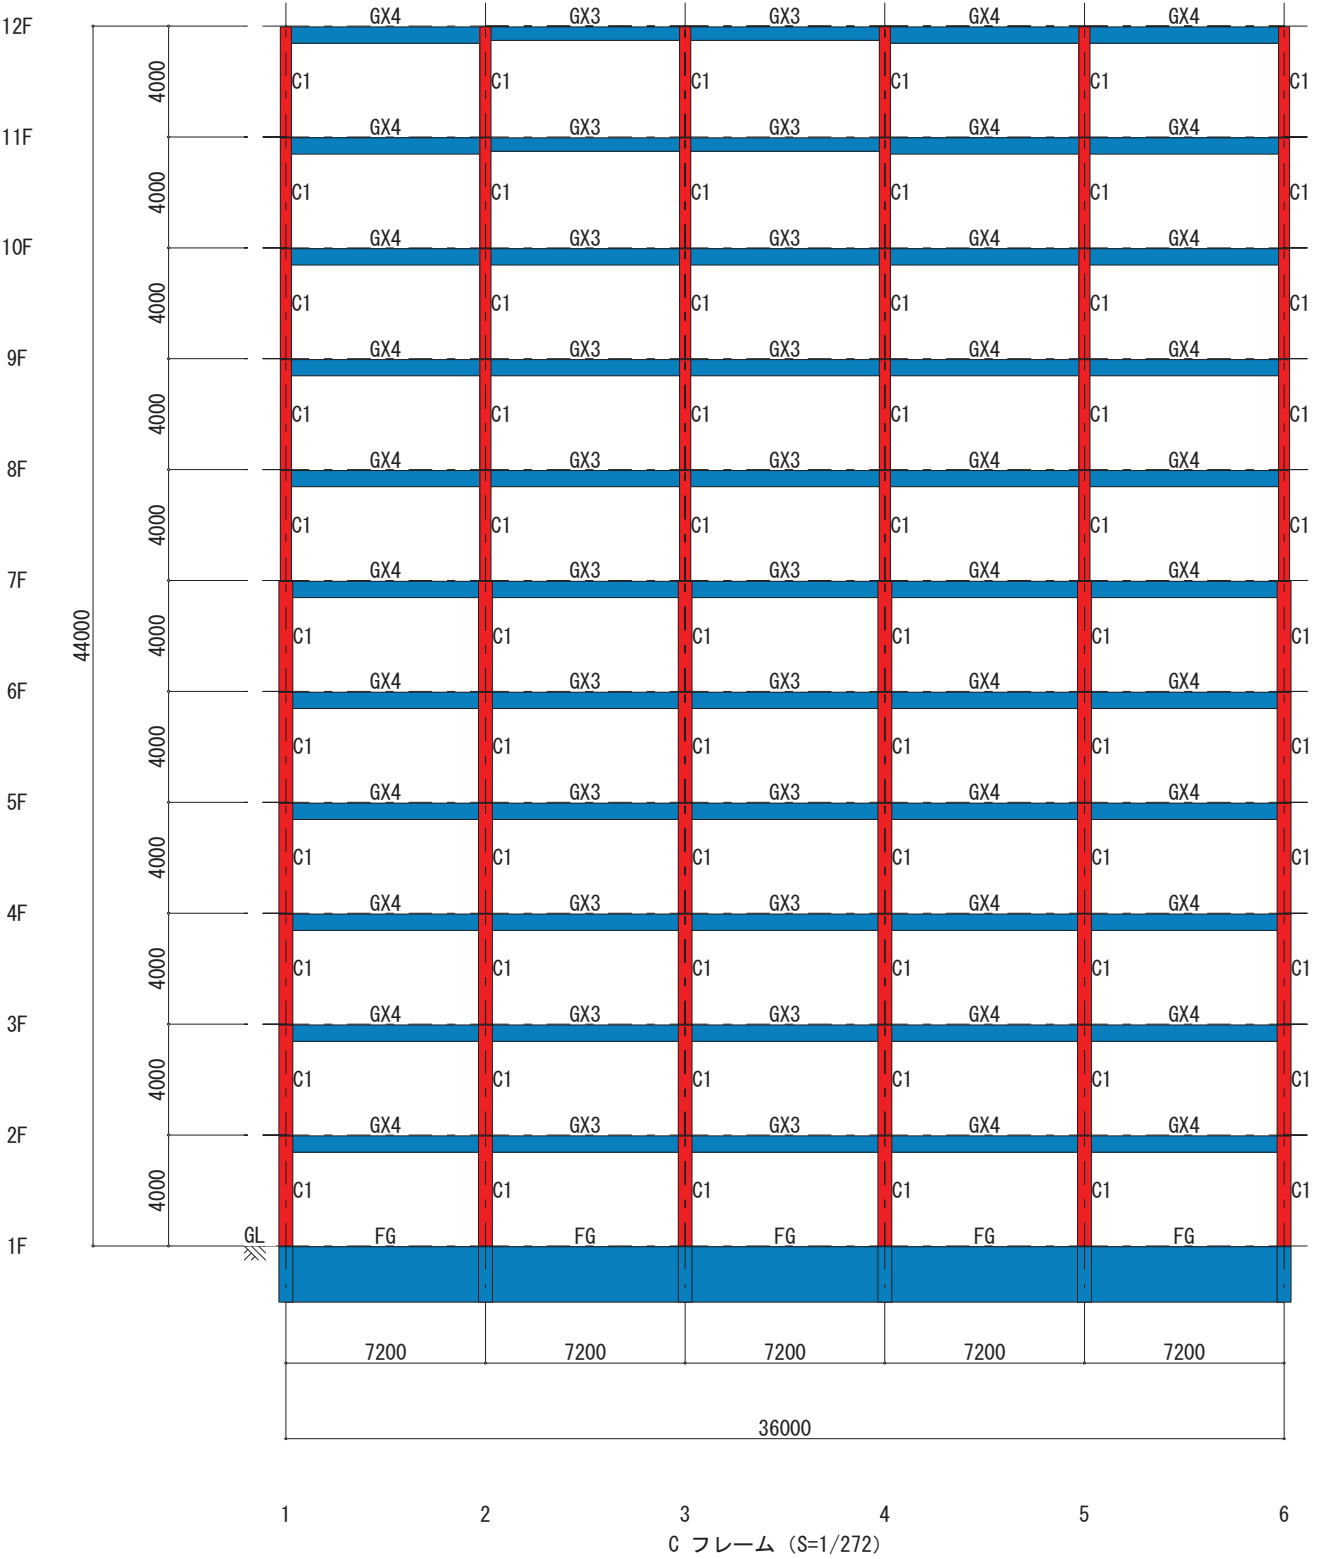


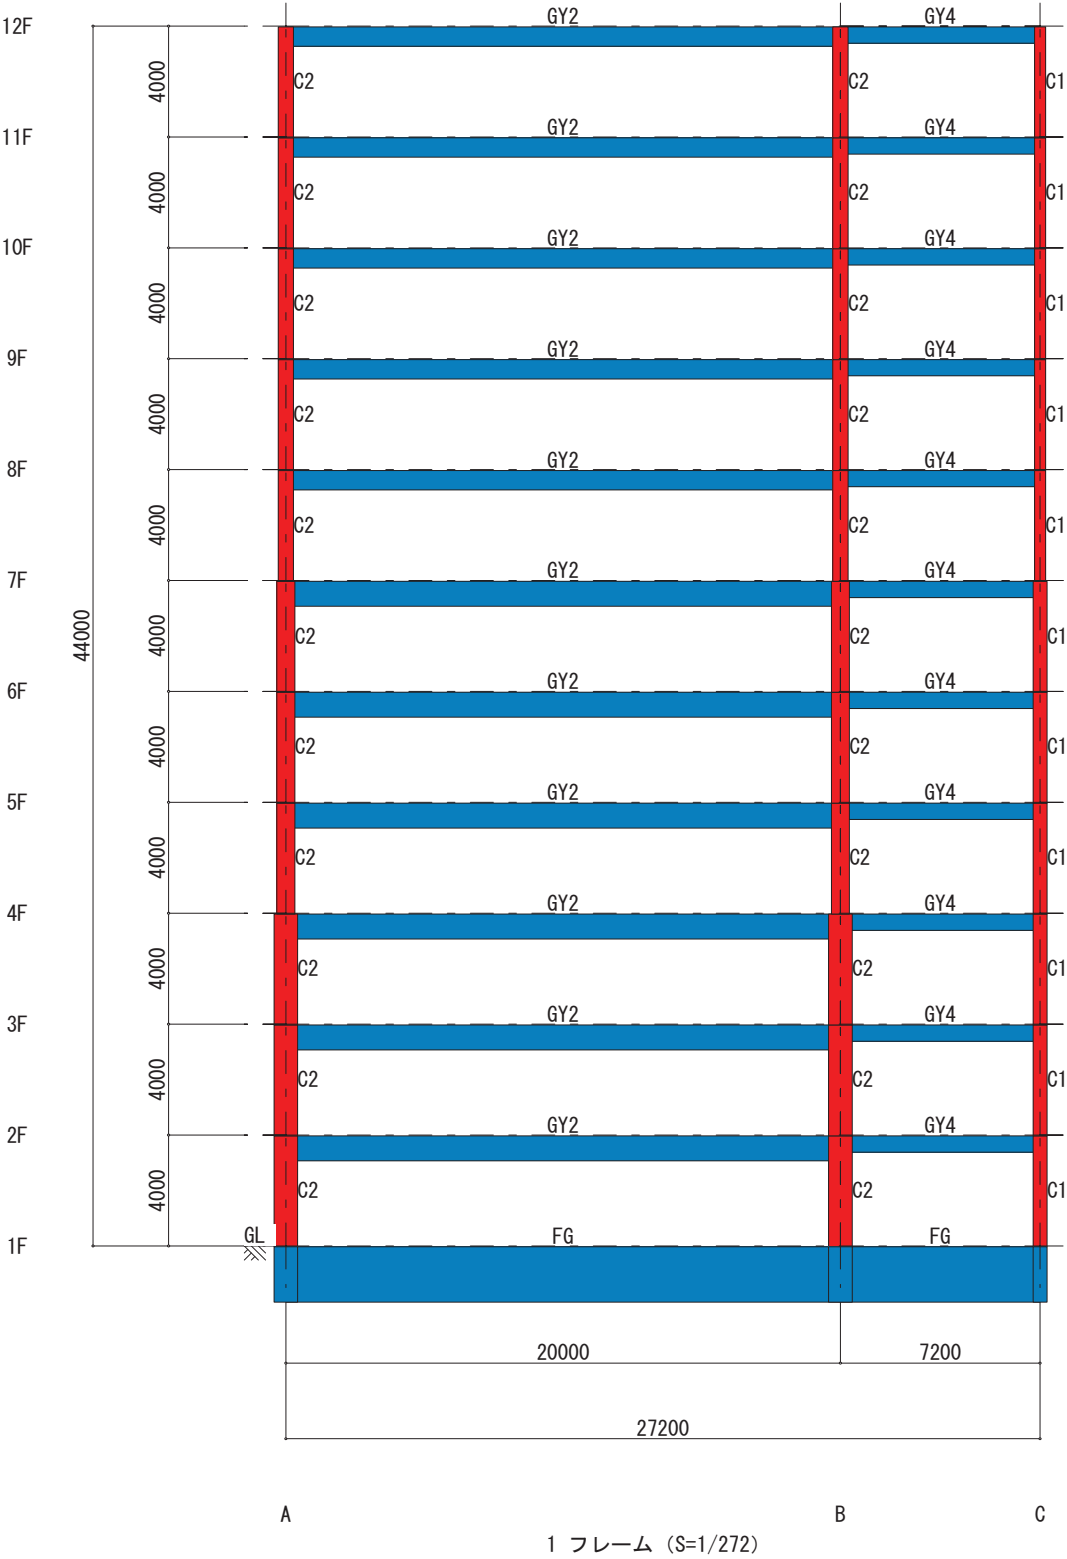


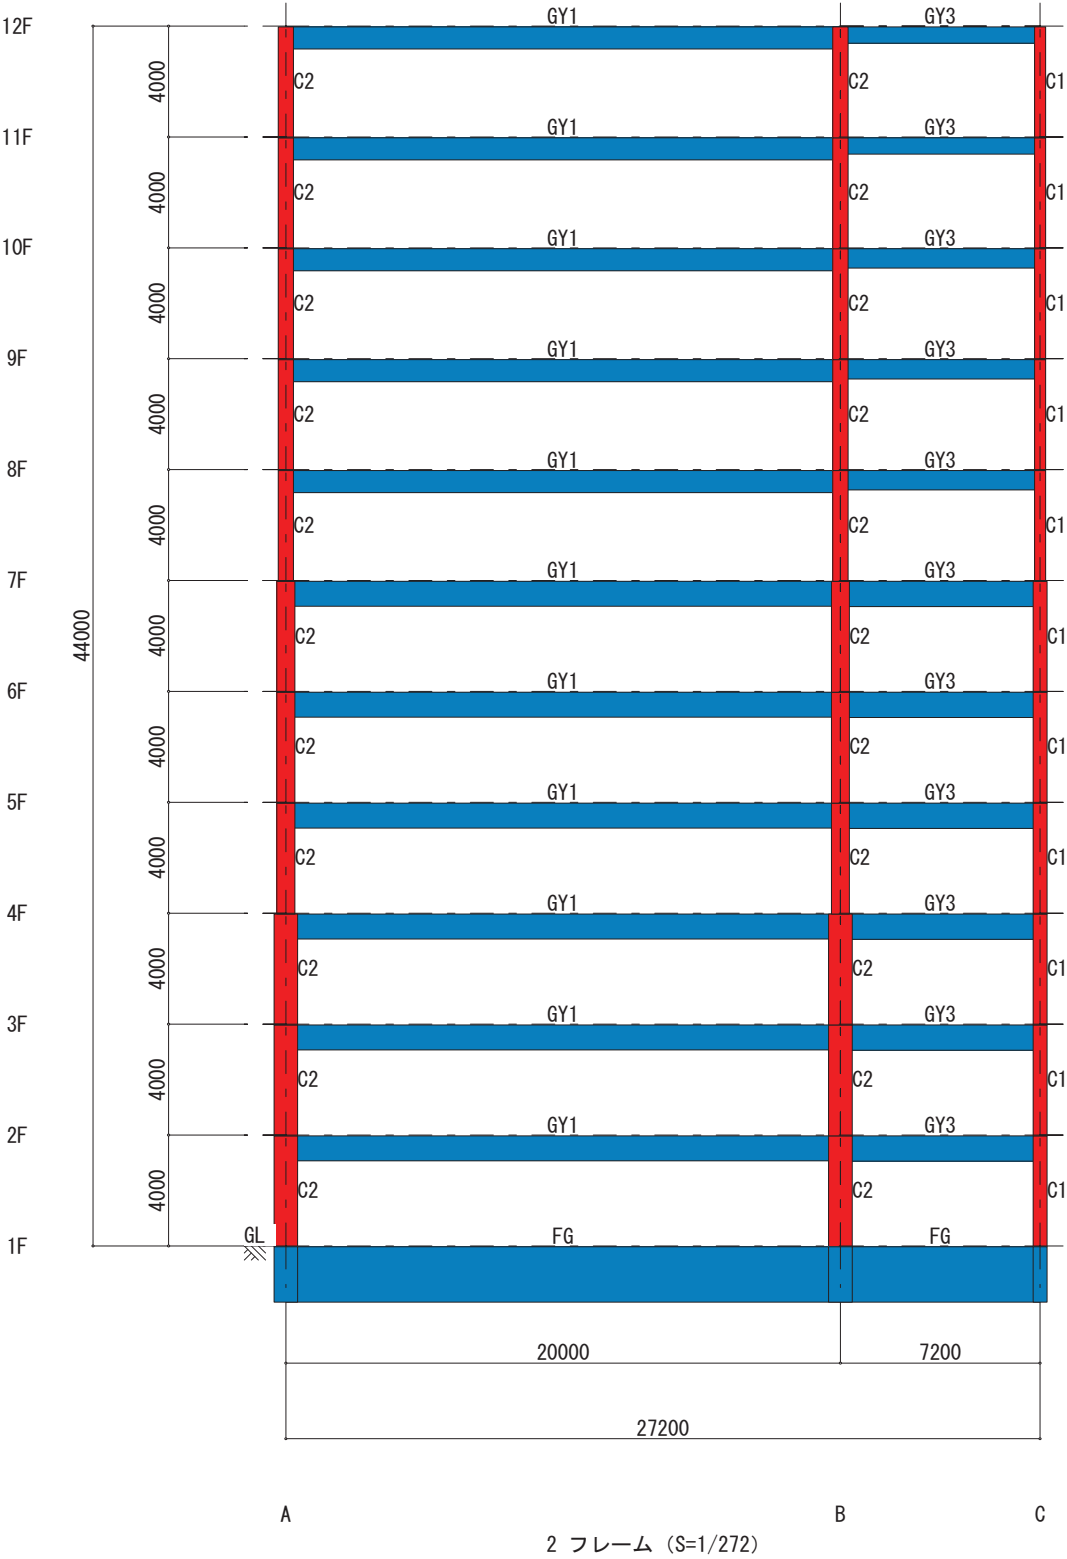

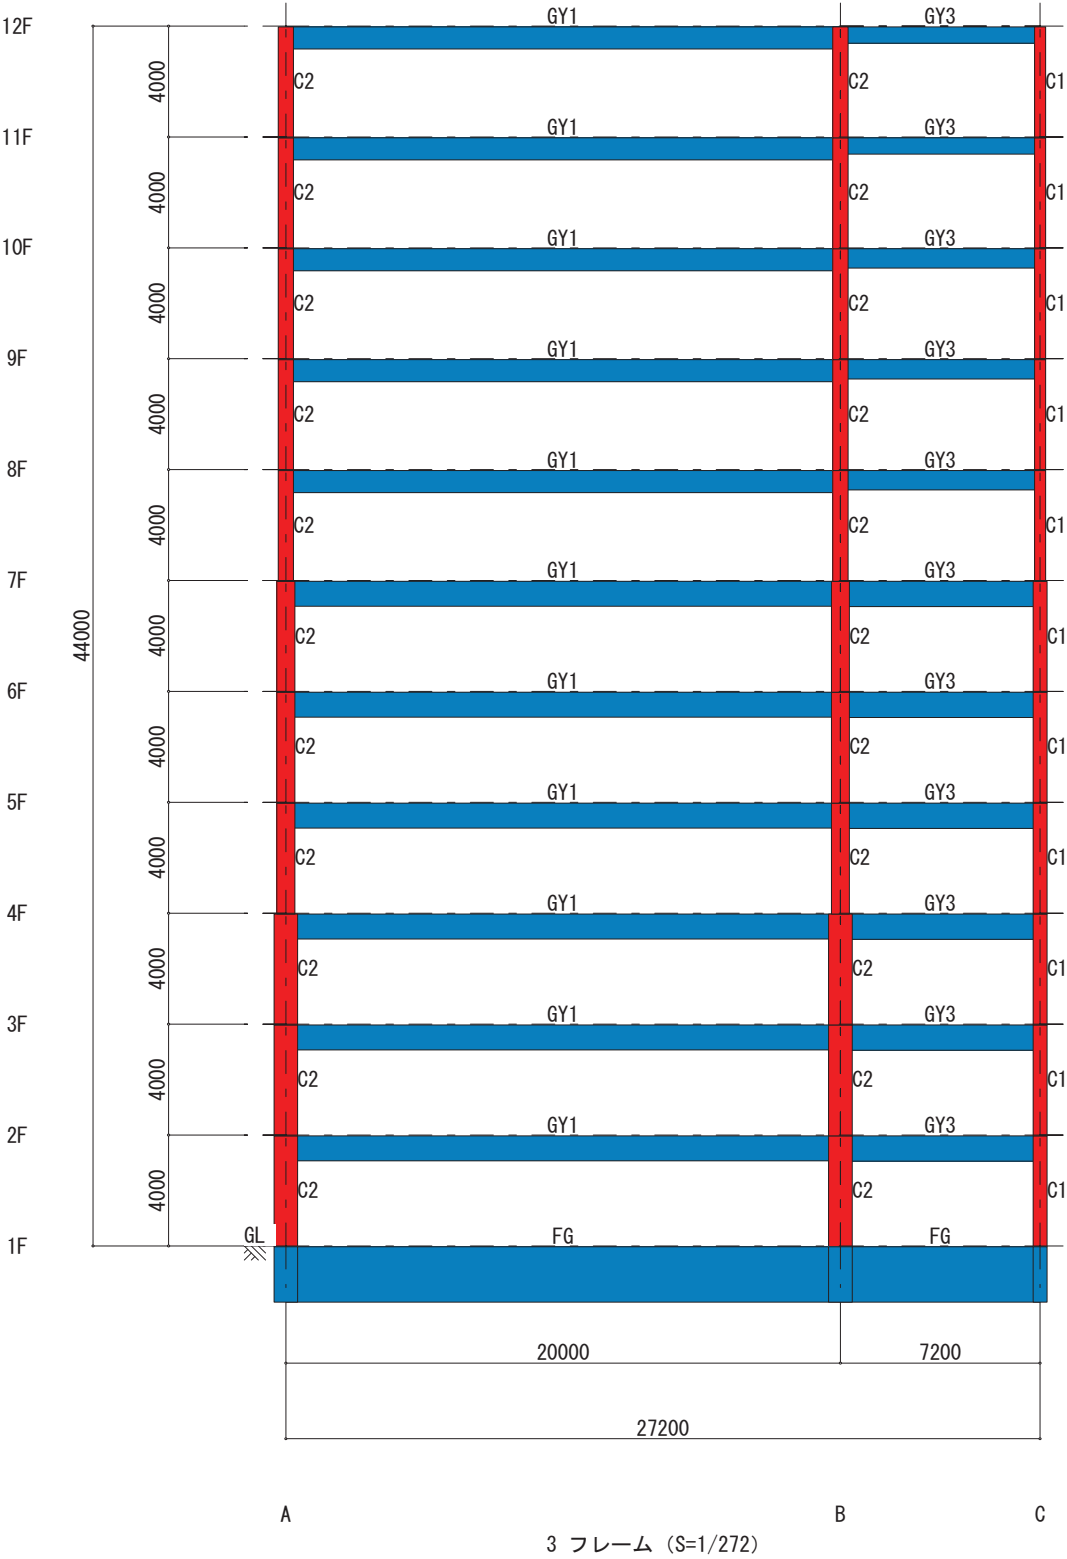

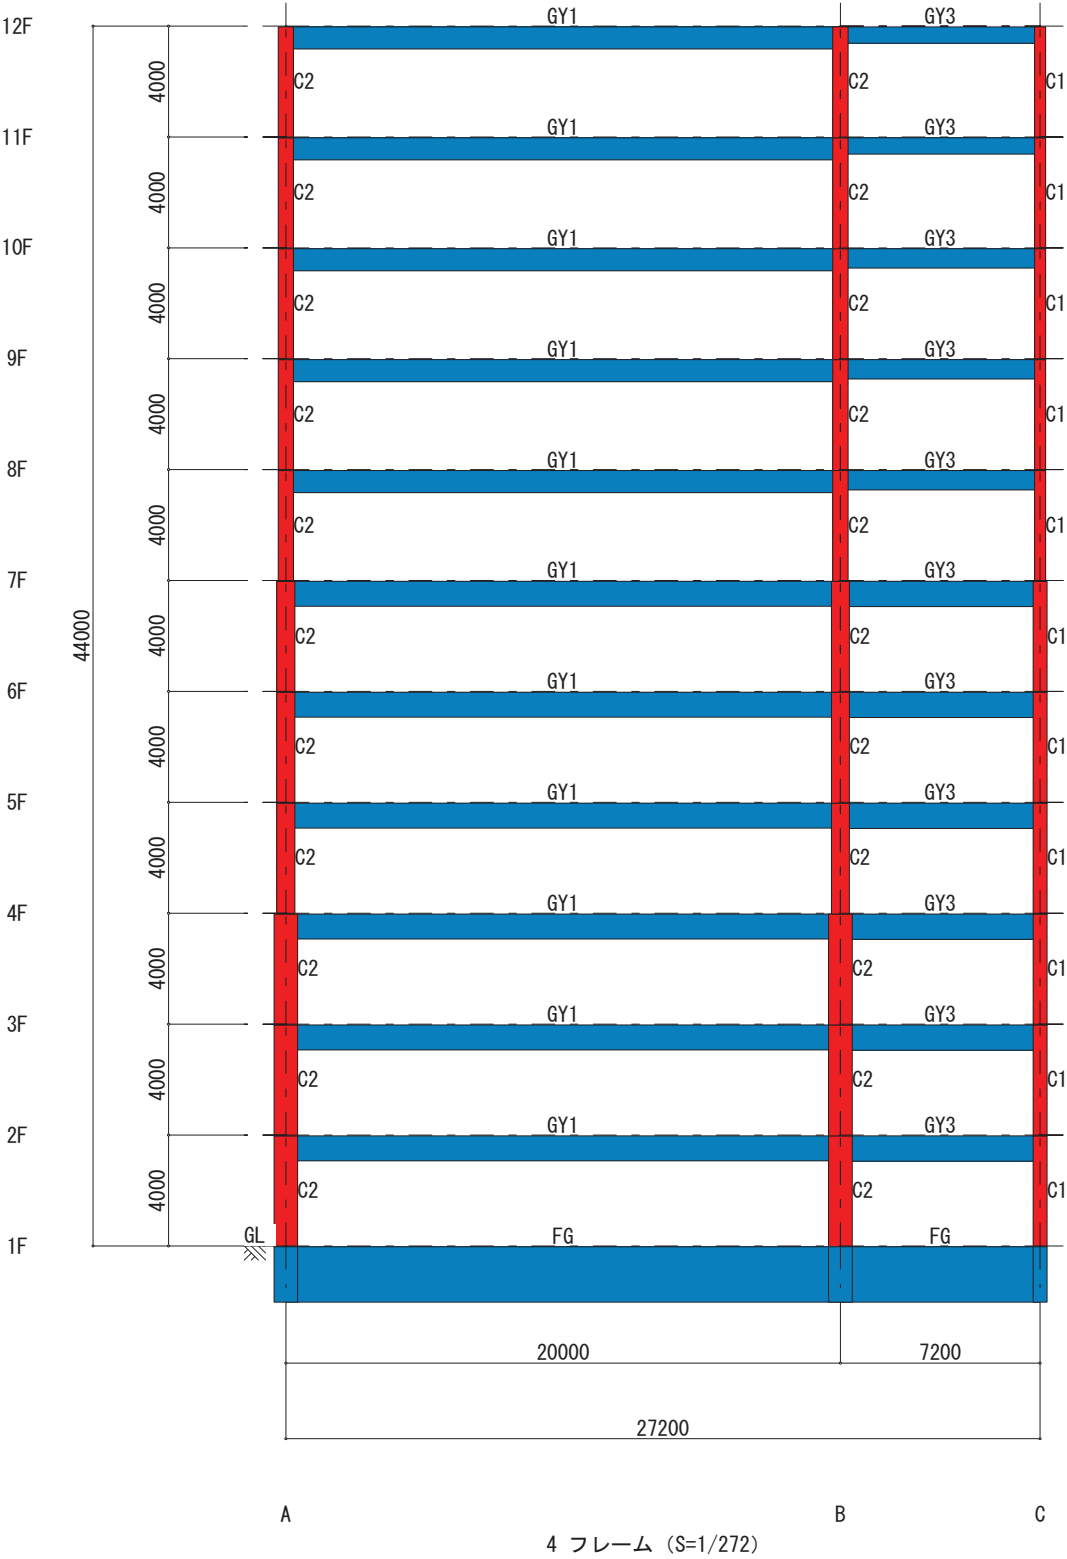

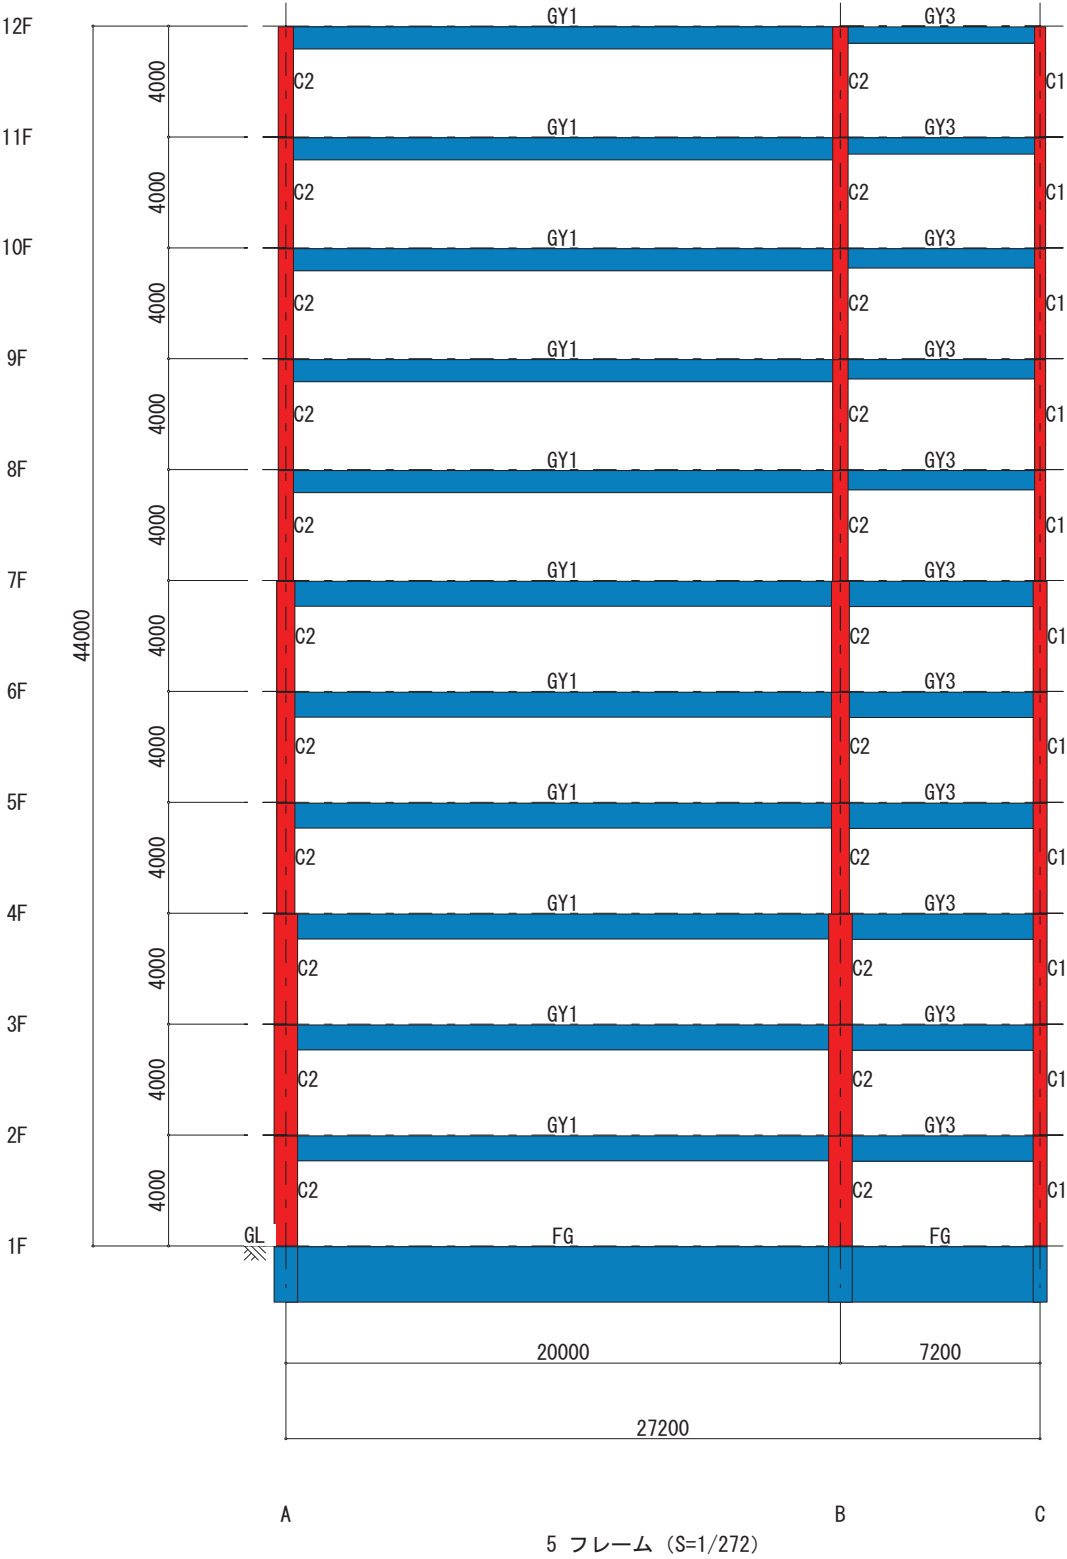


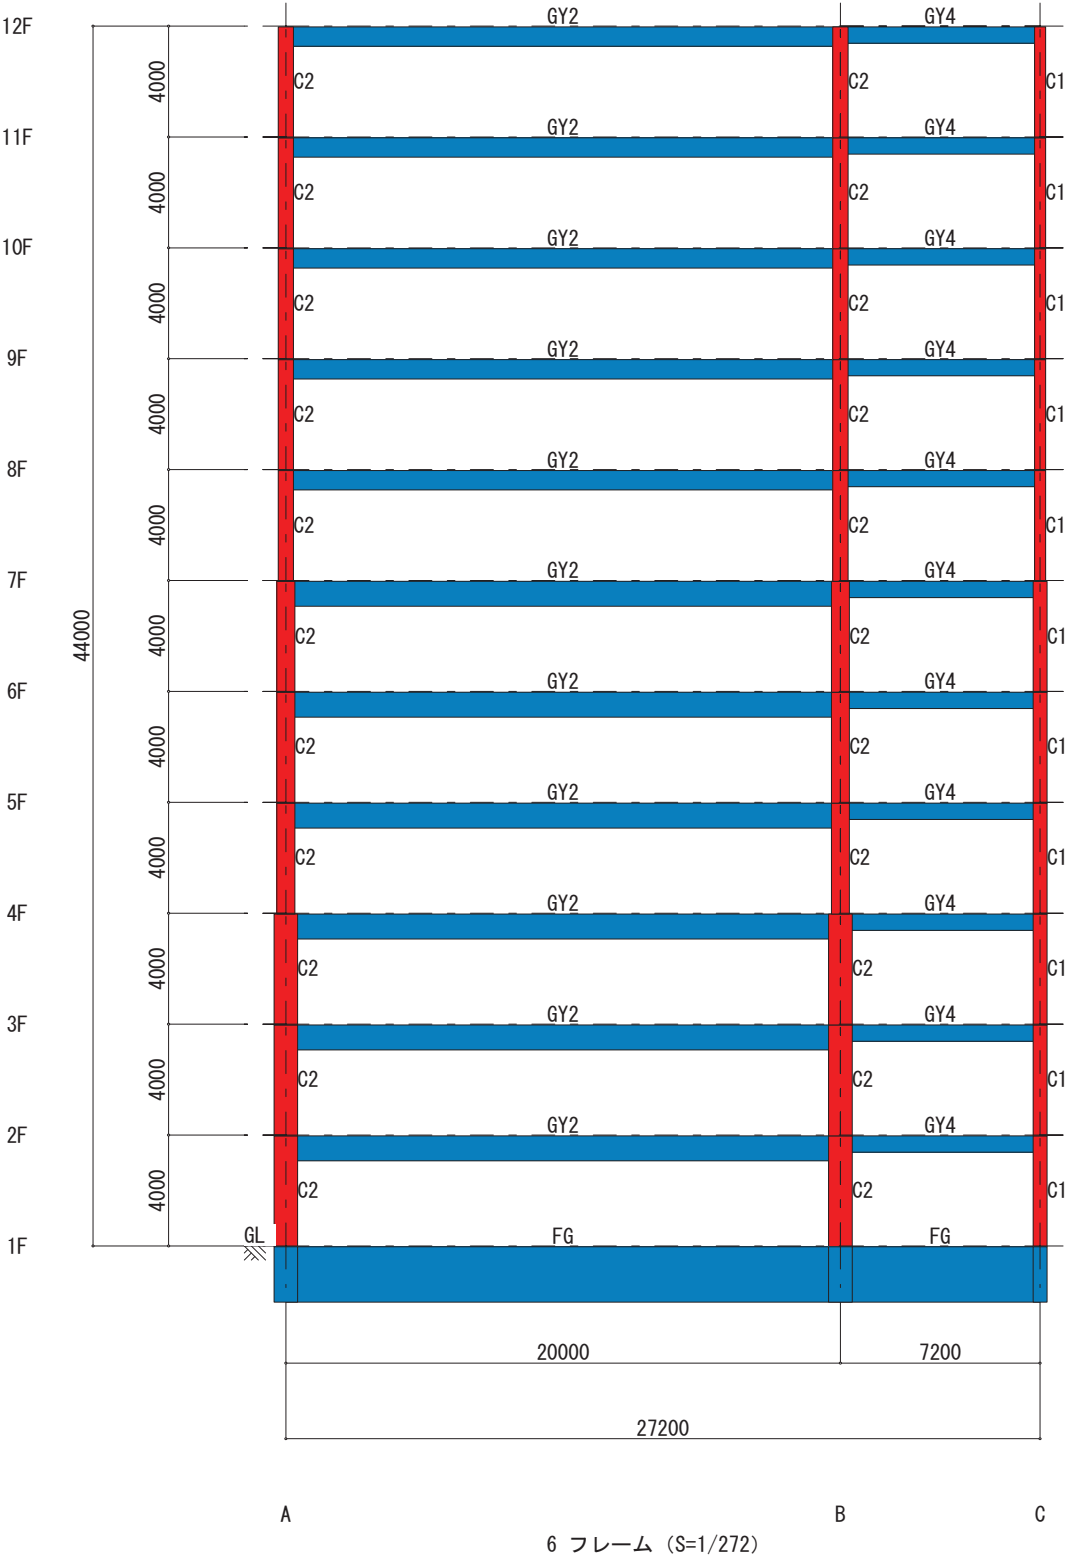

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

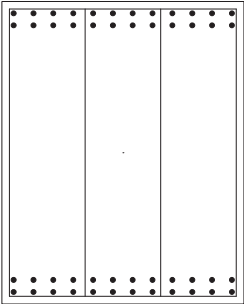符 号	FG
層	1F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	160 x 200
ハンチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 12-D32
	2段筋 12-D32
下端筋	2段筋 12-D32
	1段筋 12-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—

b) 鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ

符 号	GX1	GX1	GX1	GX1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX2	GX2	GX2	GX2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部			
	継手			

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部			
	継手			

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x400x19x36 (18)	H形-900x400x19x36 (18)	H形-800x400x19x40 (18)	H形-800x350x19x36 (18)
接合部 名称	端部			
	継手			

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-700x350x16x36 (18)	H形-700x350x16x28 (18)
接合部 名称	端部			
	継手			



符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-500x500x36 (126)	角鋼-500x500x32 (112)	角鋼-400x400x25 (87.5)	角鋼-400x400x19 (66.5)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-850x850x32 (112)	角鋼-650x650x28 (98)	角鋼-550x550x36 (126)	角鋼-550x550x32 (112)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	250.0	b1
			S2	250.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	250.0	b1
			c	750.0	b1
			c	750.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	250.0	b1
			d	750.0	b1
			d	750.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	250.0	b1
			S1	250.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-12F	S	普通			24.00

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
11F-12F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-12F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm ²)	単位容積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	—	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]
[2 : 490ニュートン級炭素鋼]
[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]
[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	—	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		被覆なし	角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ			鋼管		形式1と同じ		
d : 被覆材厚み  : 被覆材					d : 被覆材厚み  : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5地震力


a) 地震時層せん断力算定の諸数値		(*: 直接入力)	
地盤種別	第2種地盤		
地域係数	Z = 1.000		
用途係数	U = 1.000		
塔屋の震度	K = 1.000		
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)	Co = 0.200
1 次固有周期 (秒)	T = 1.320		T = 1.320
振動特性係数	Rt = 0.727		Rt = 0.727
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.145		Ci = 0.145


I-3. 8特殊荷重


I-3. 8. 1 特殊荷重配置図


- : 特殊はり荷重、特殊柱荷重
- : 特殊スラブ荷重
- : 特殊節点荷重
- : 追加荷重、任意点追加荷重
- No : 特殊小はり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

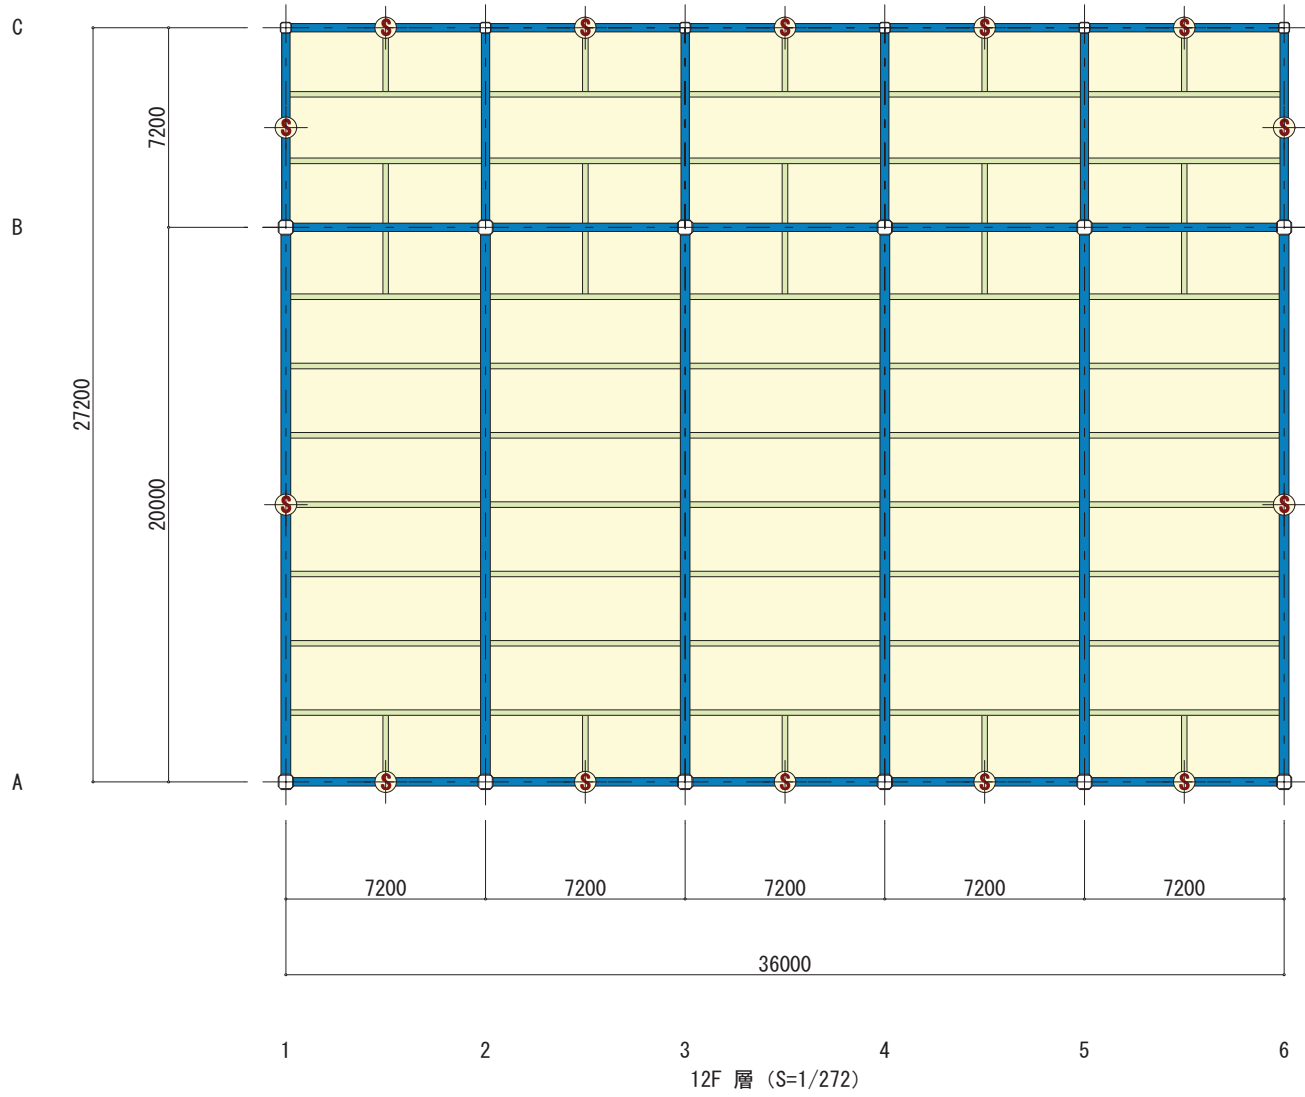


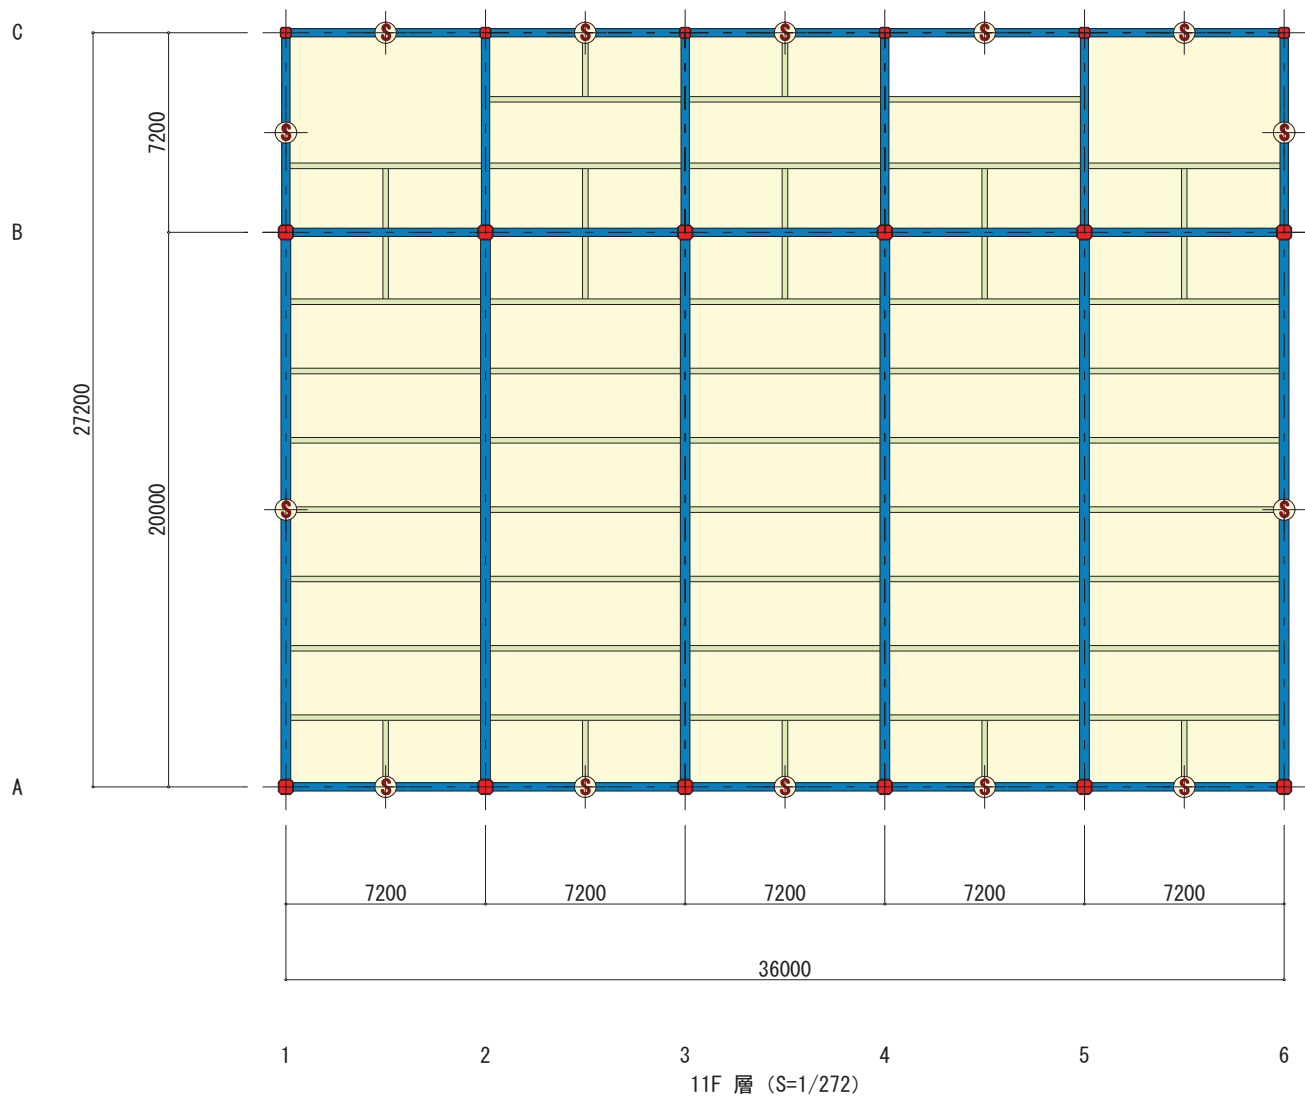


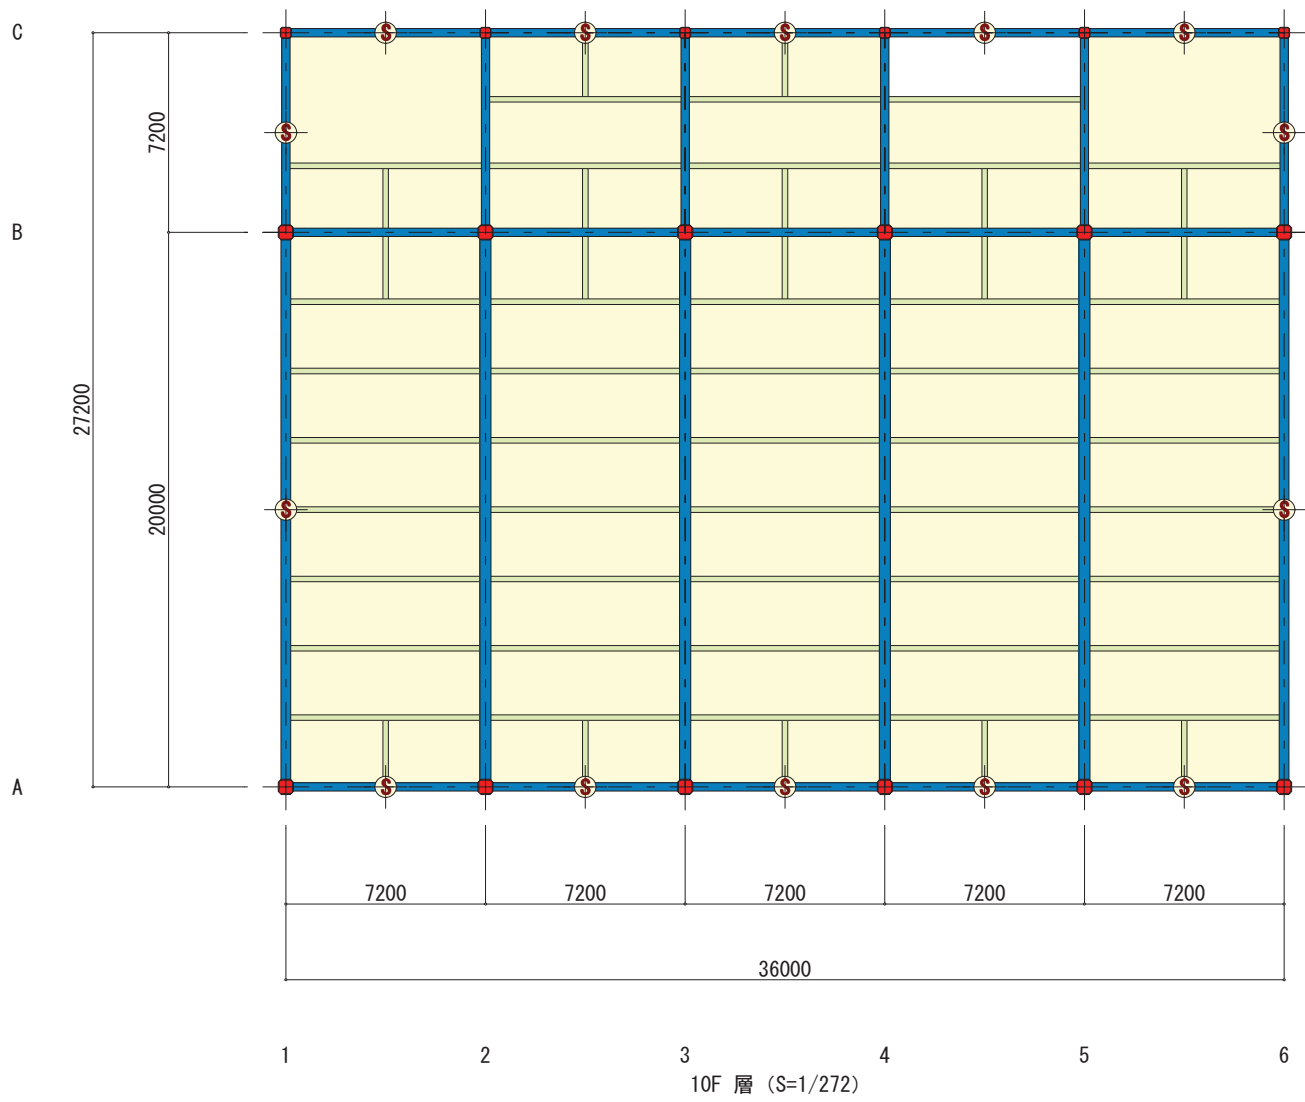


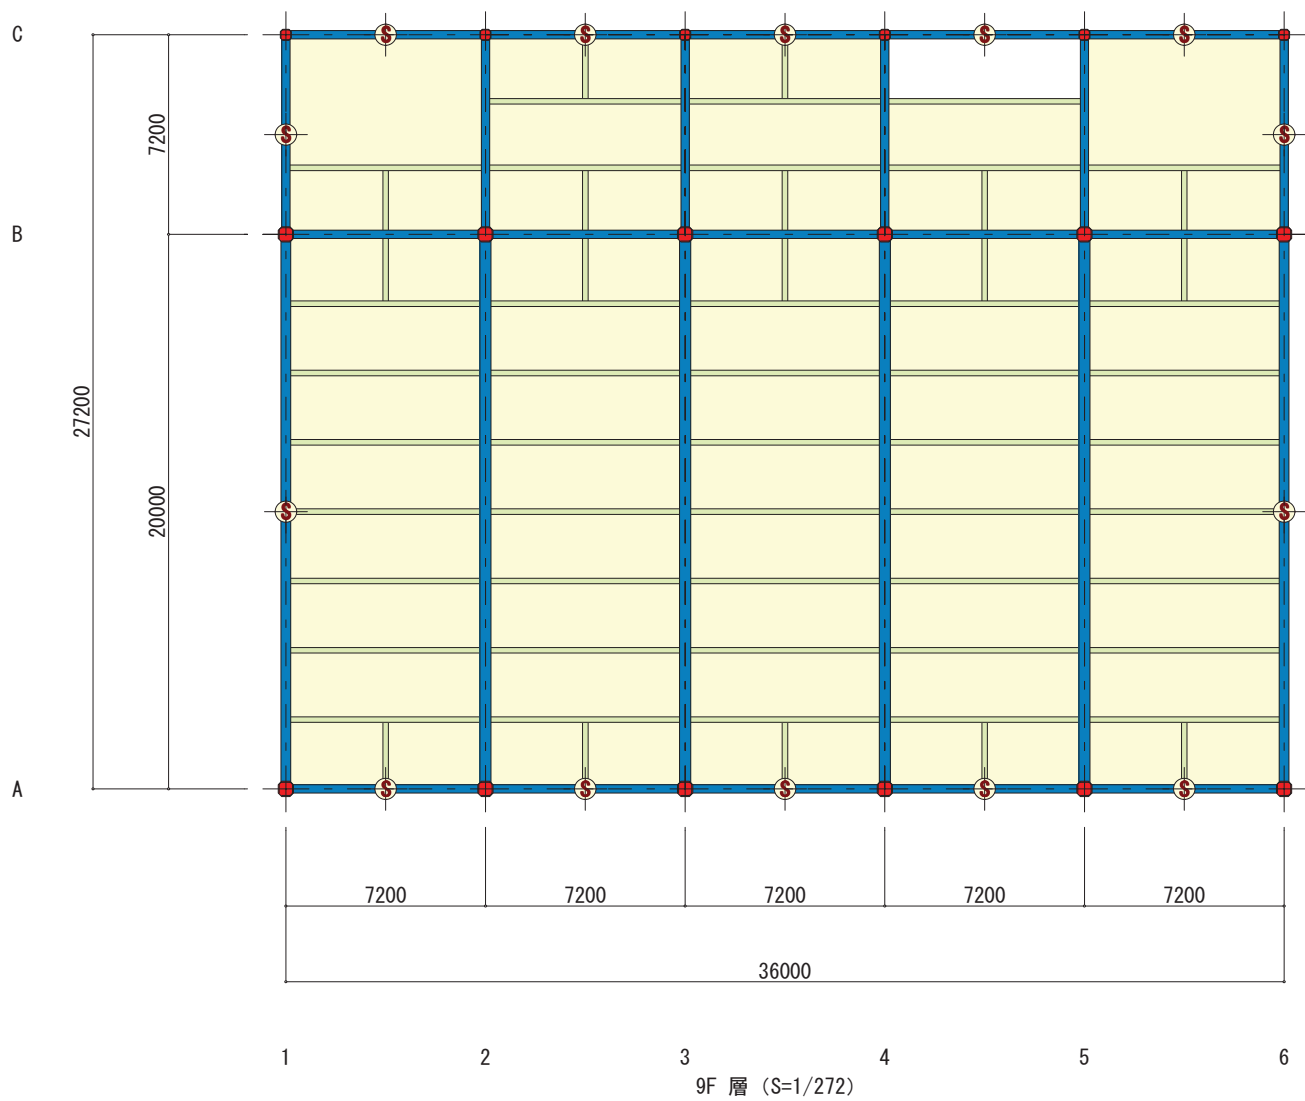


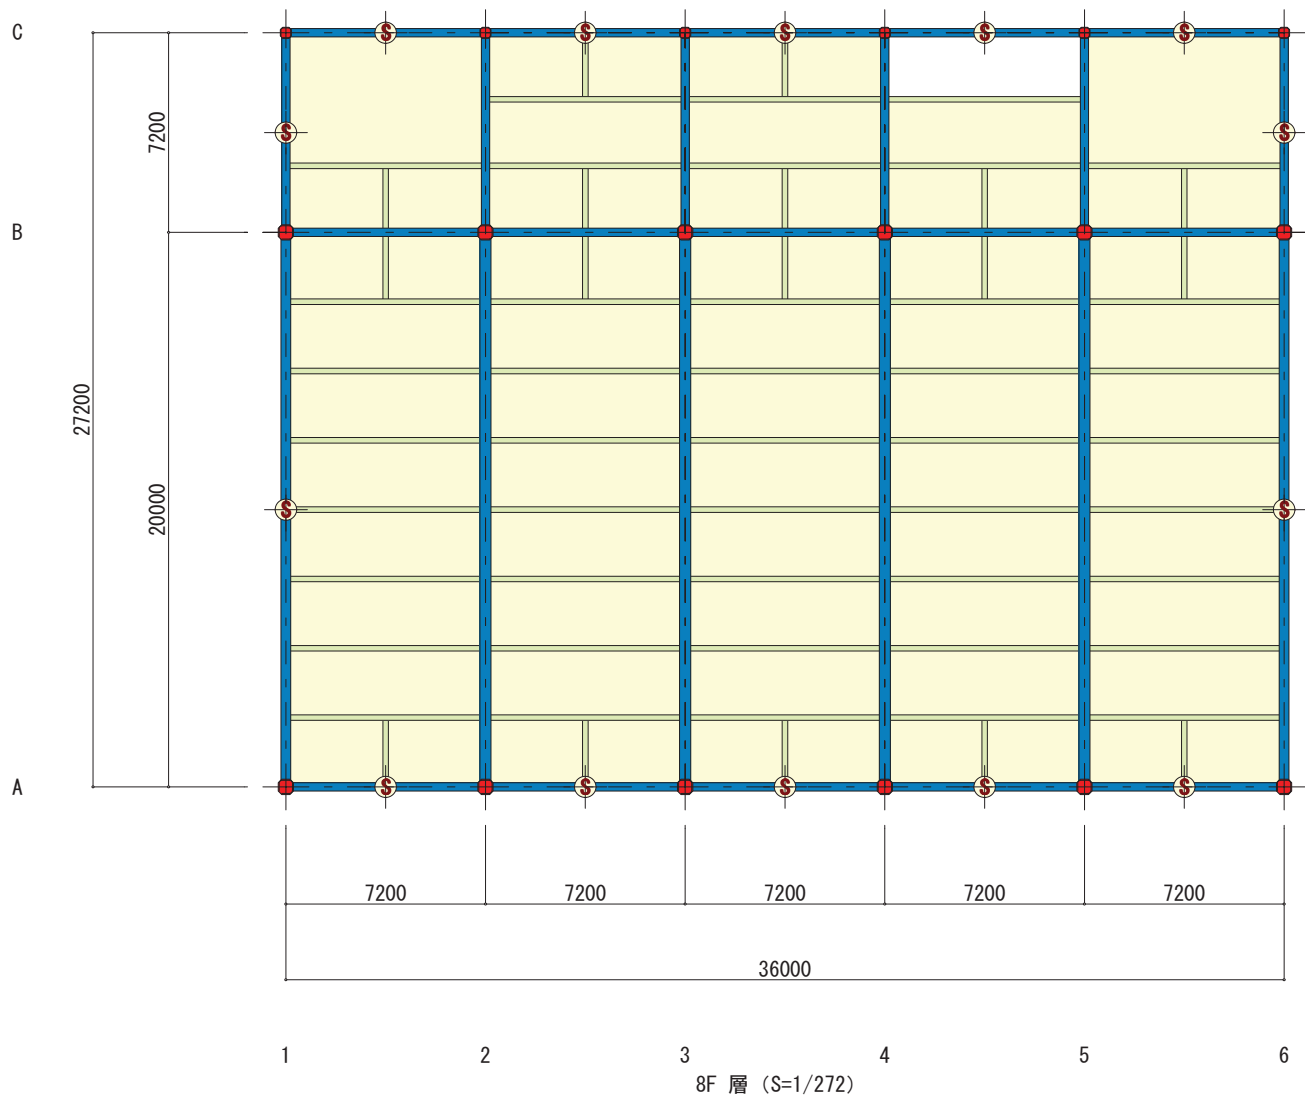


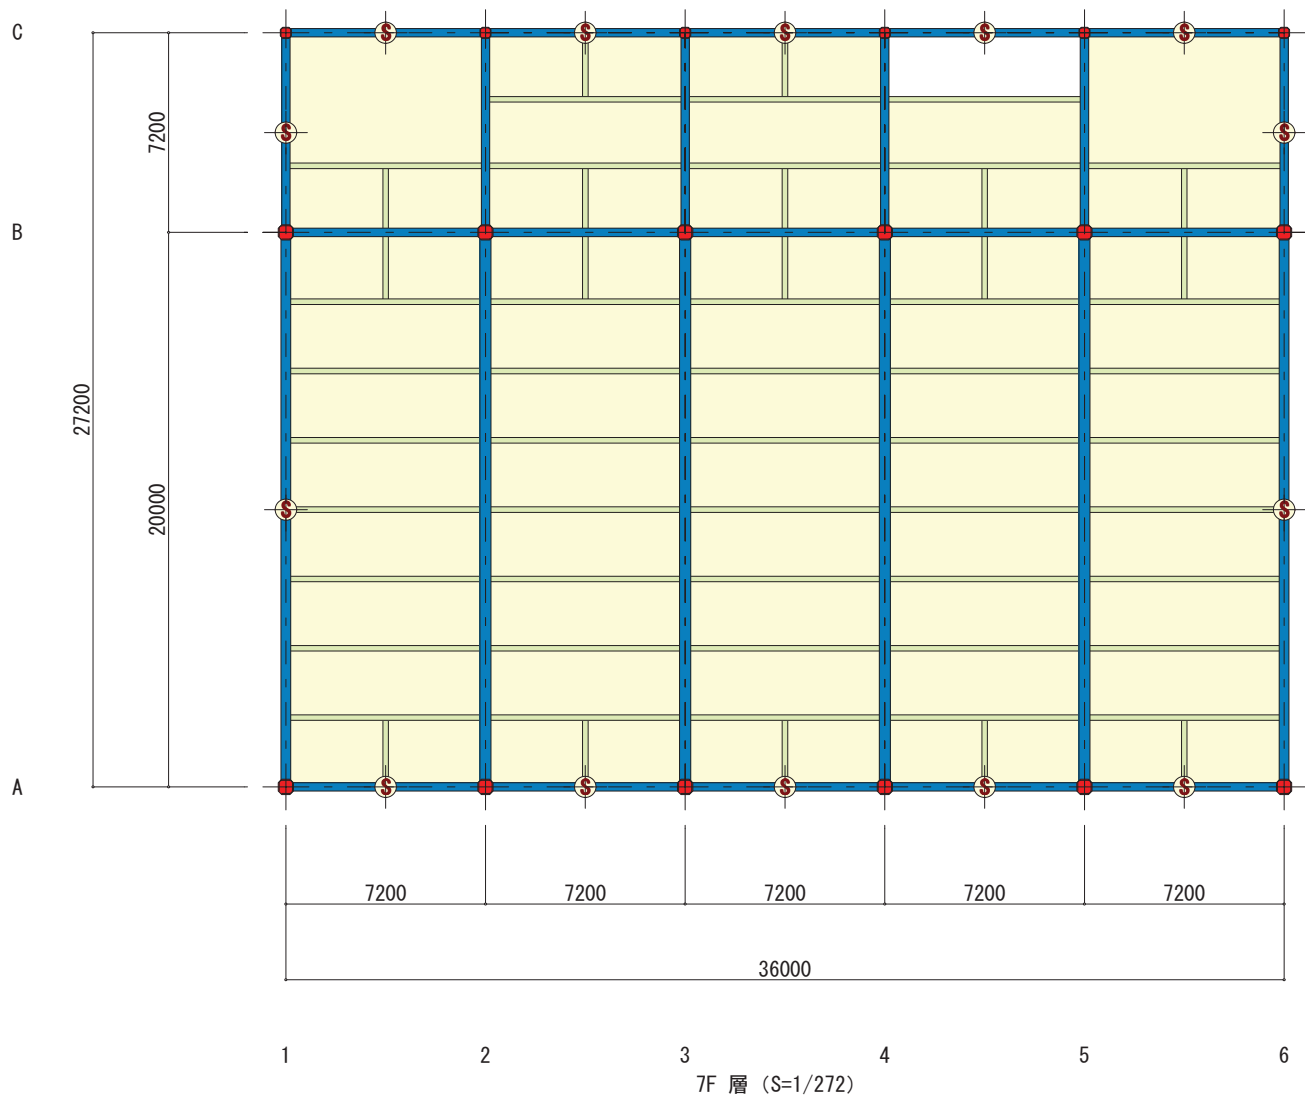


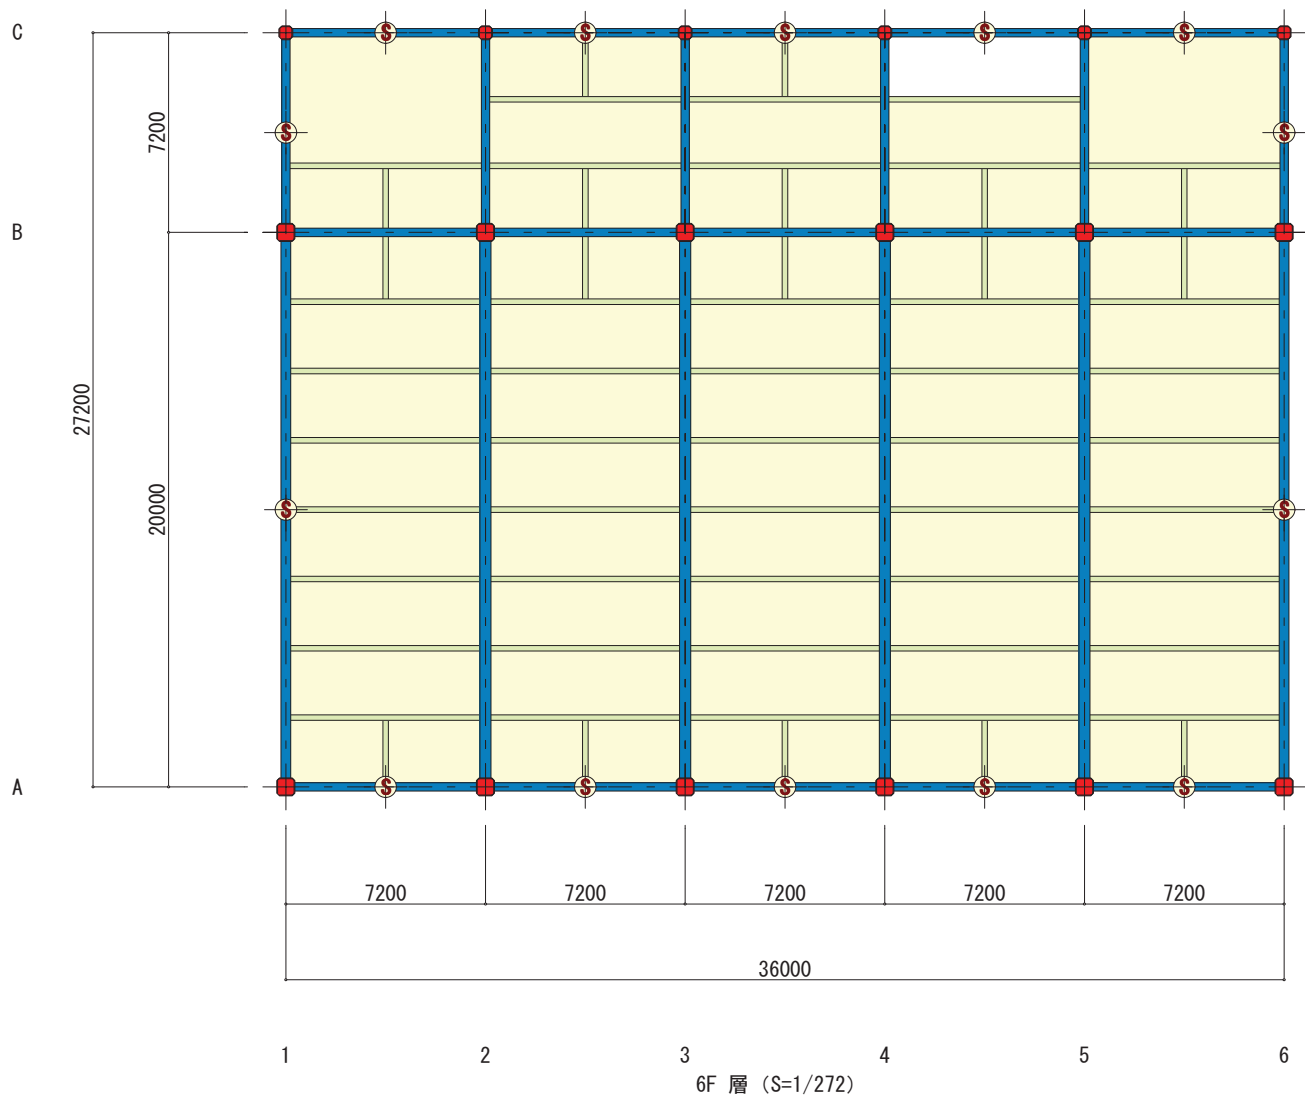


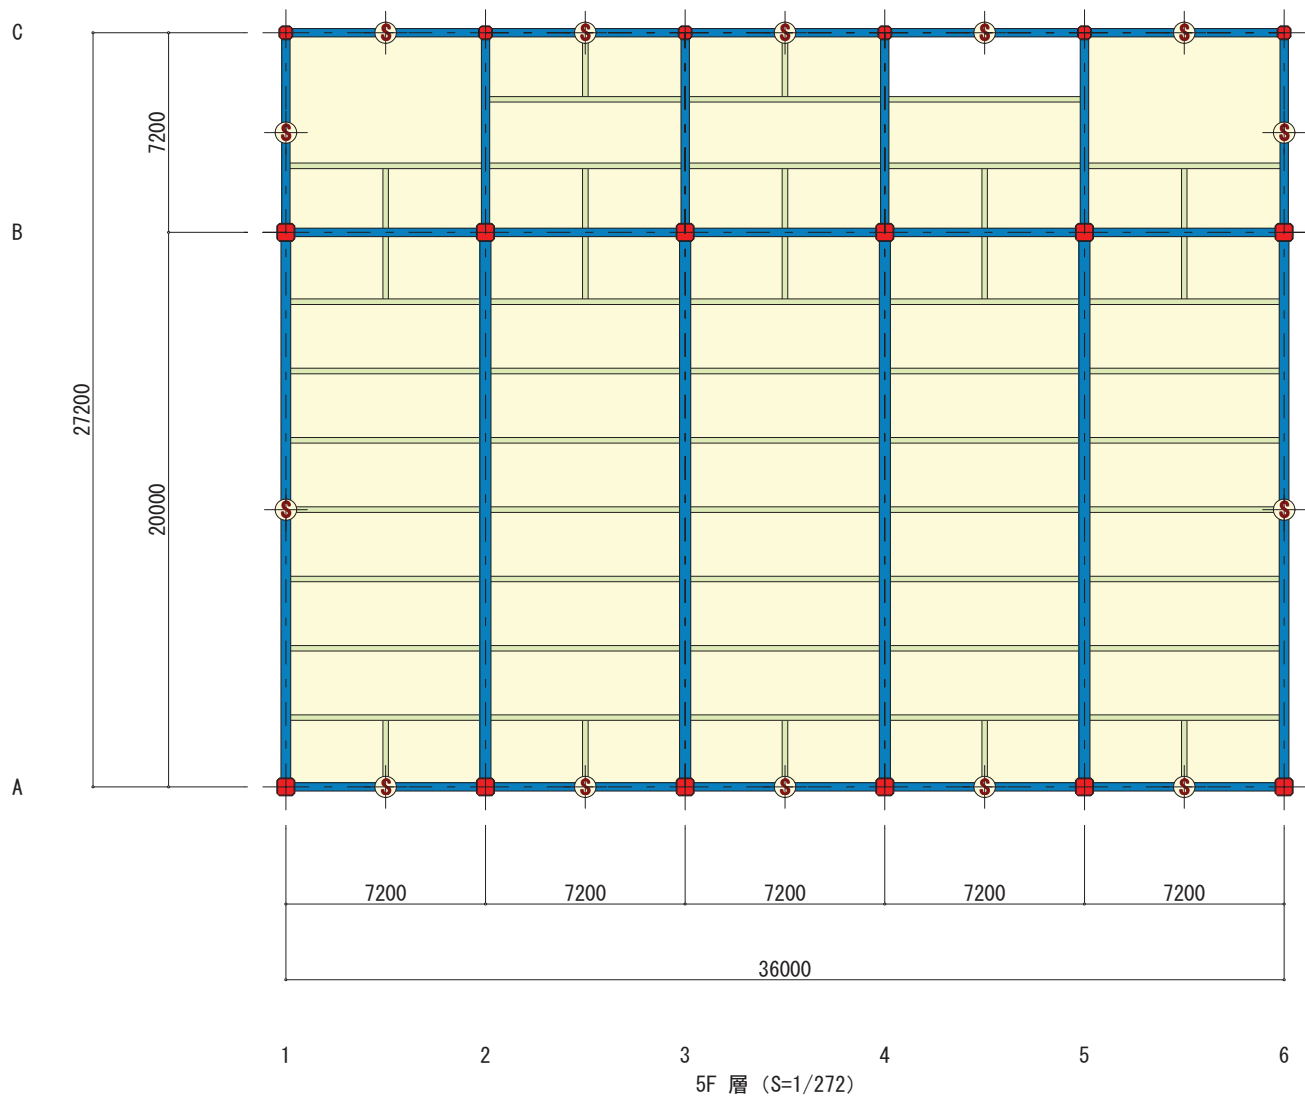

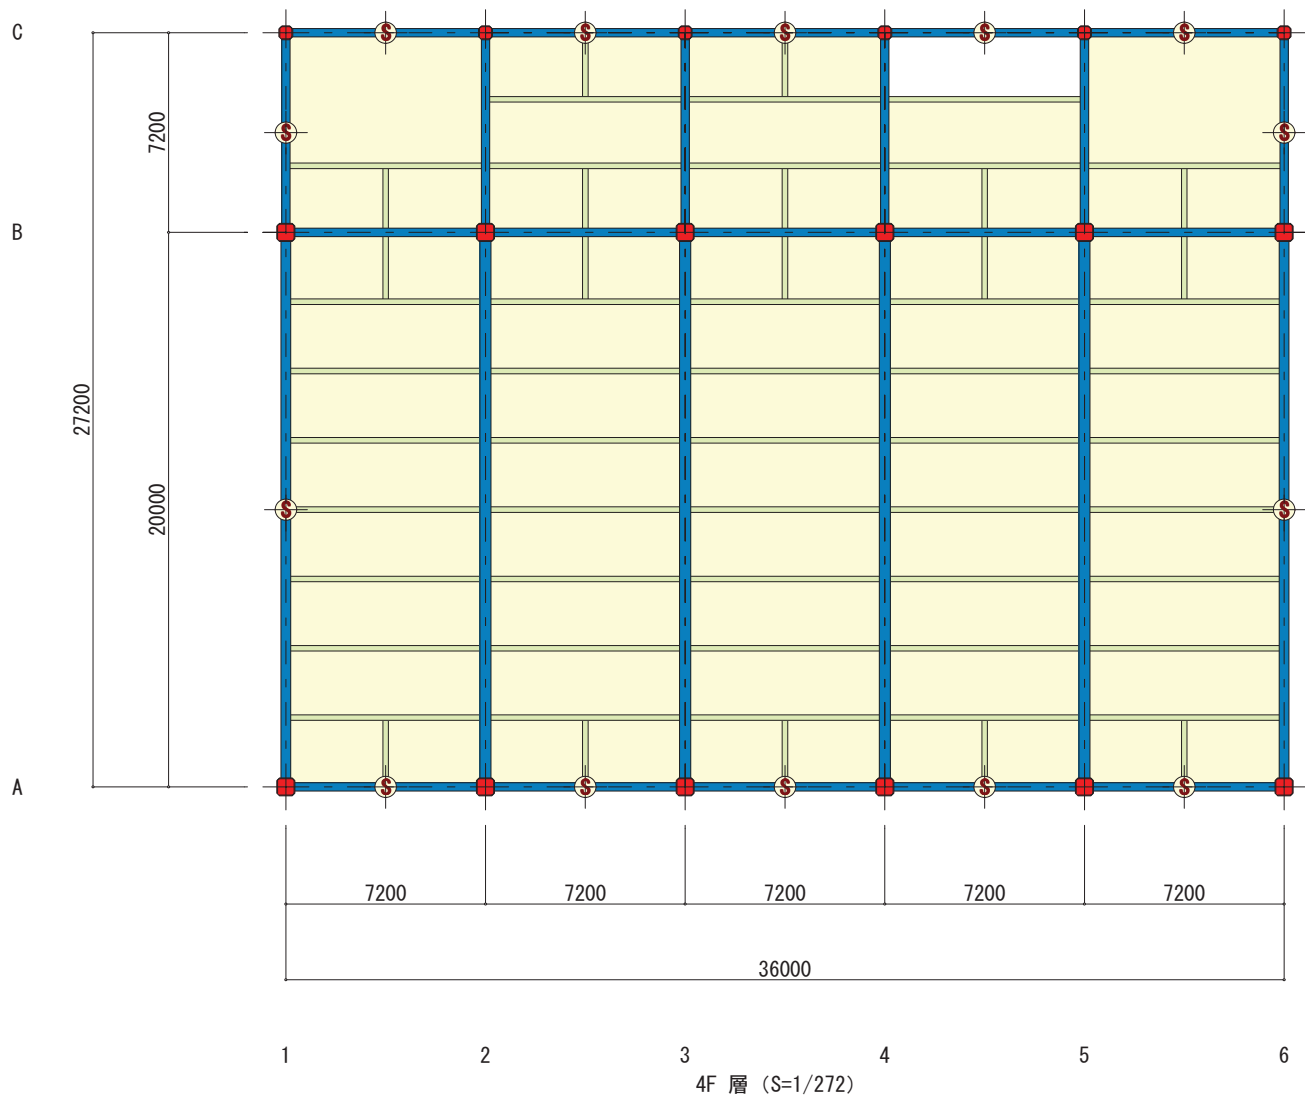

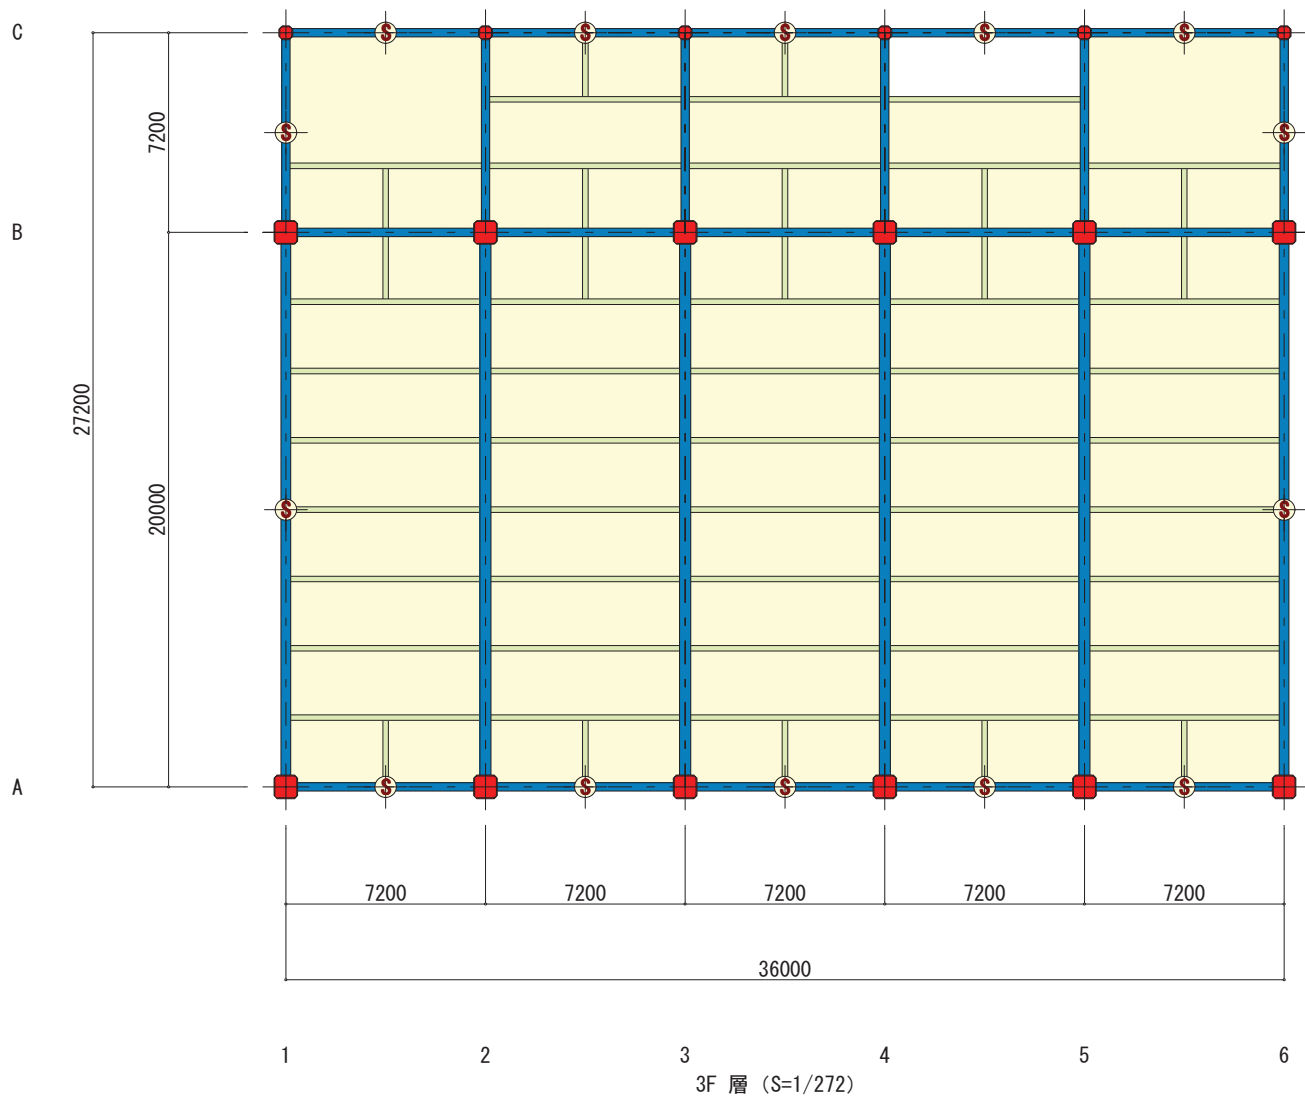

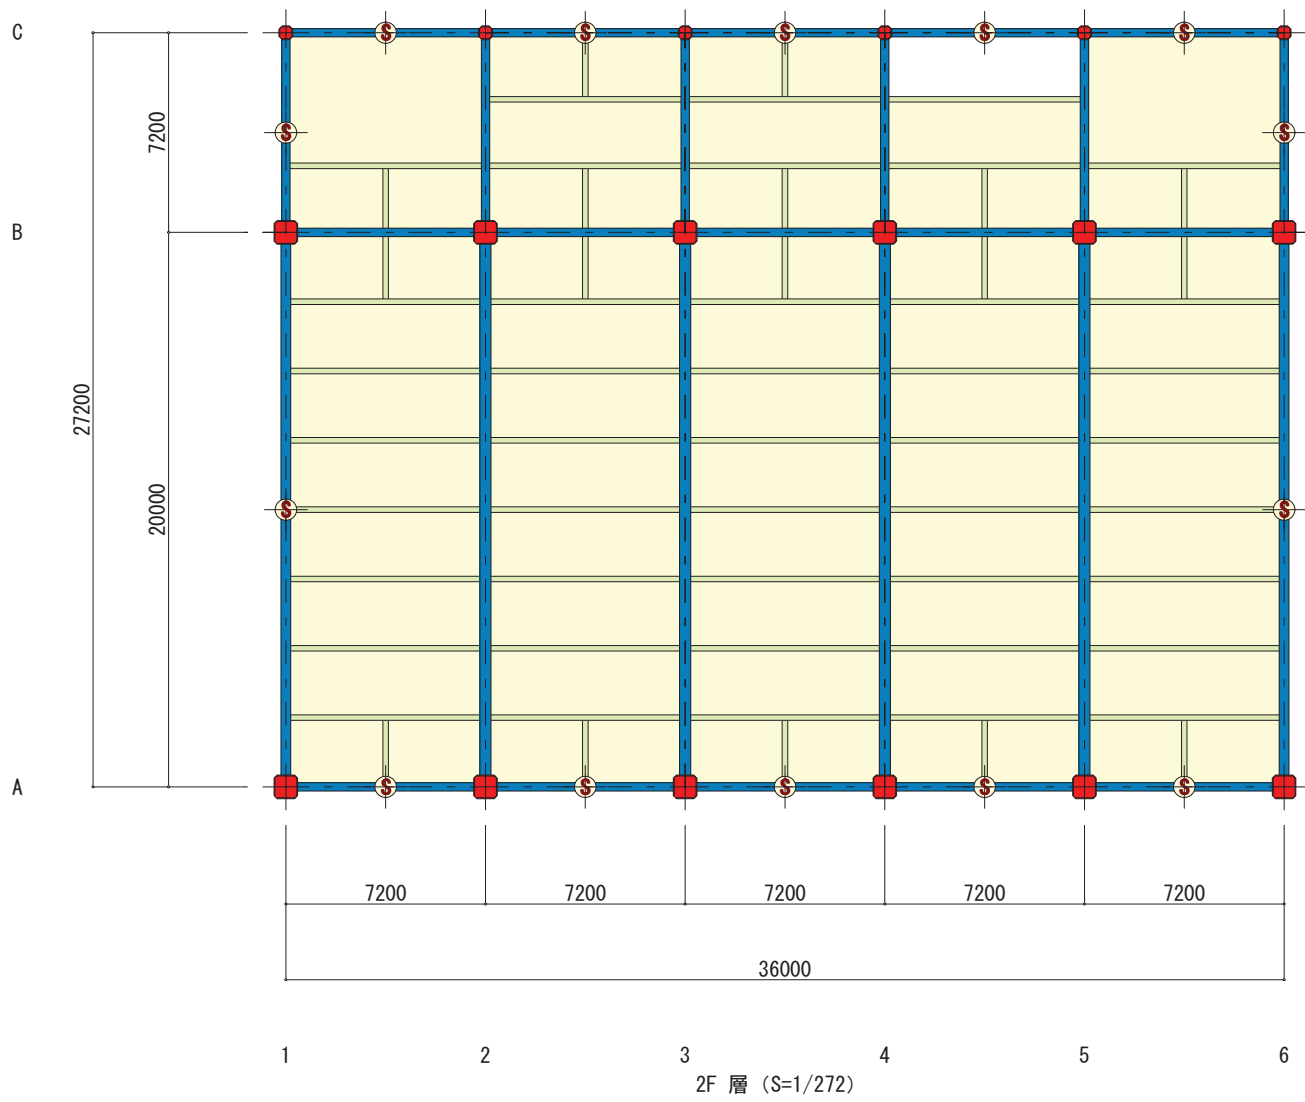

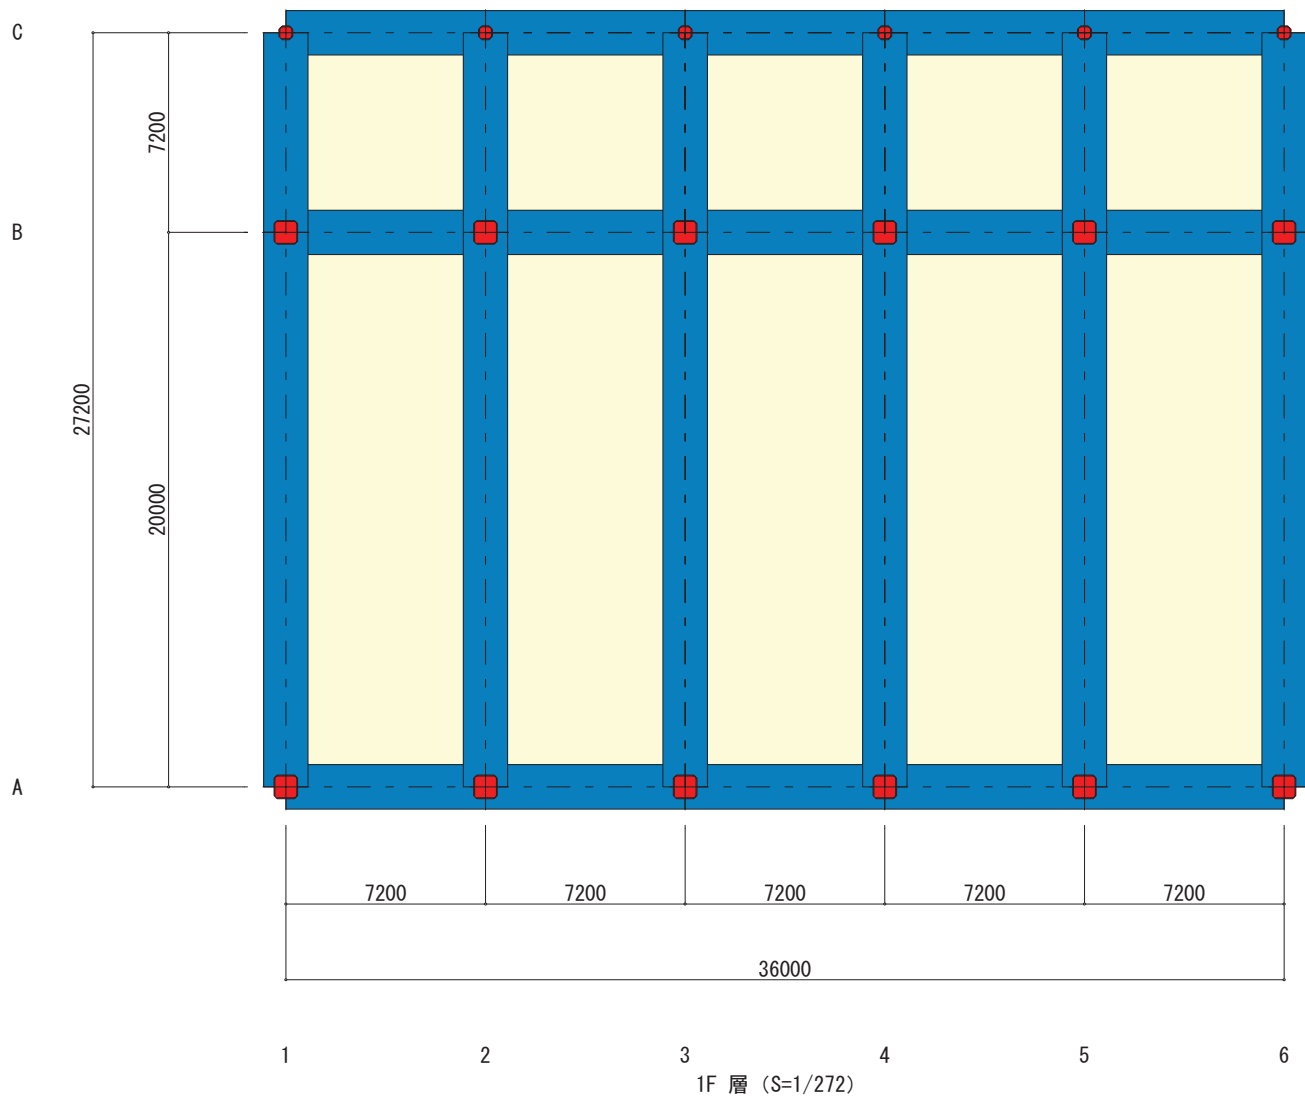

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	B	5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	20.00	0.00	10.00	
	1	B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	20.00	7.20	10.00	
	5	B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
7F	A	5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	B	2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		1	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
3F	5	B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4 モデル化


I-4.1 モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
R C、S R C造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S 造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	
S 造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

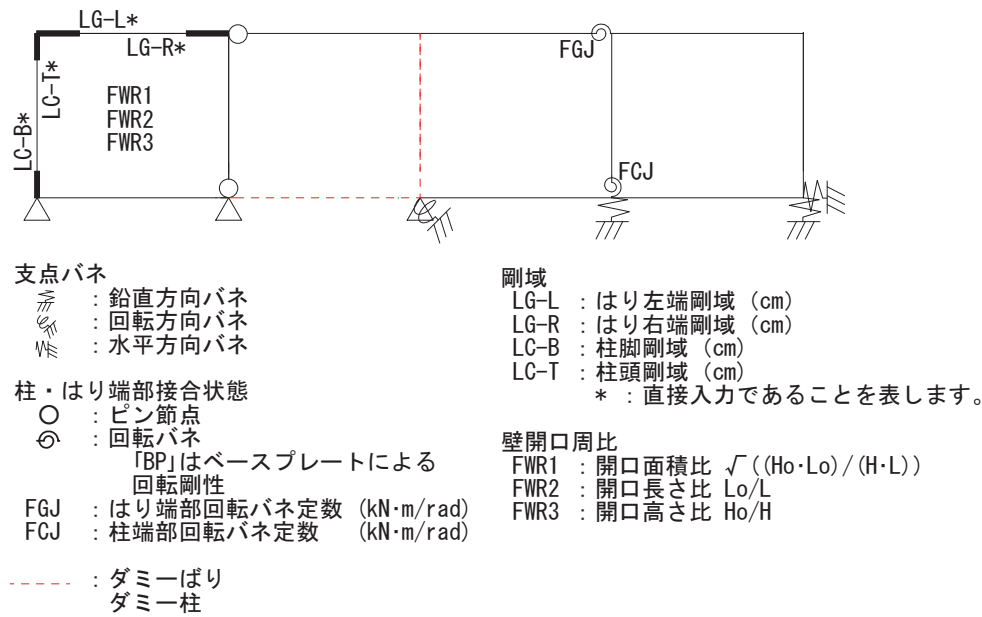


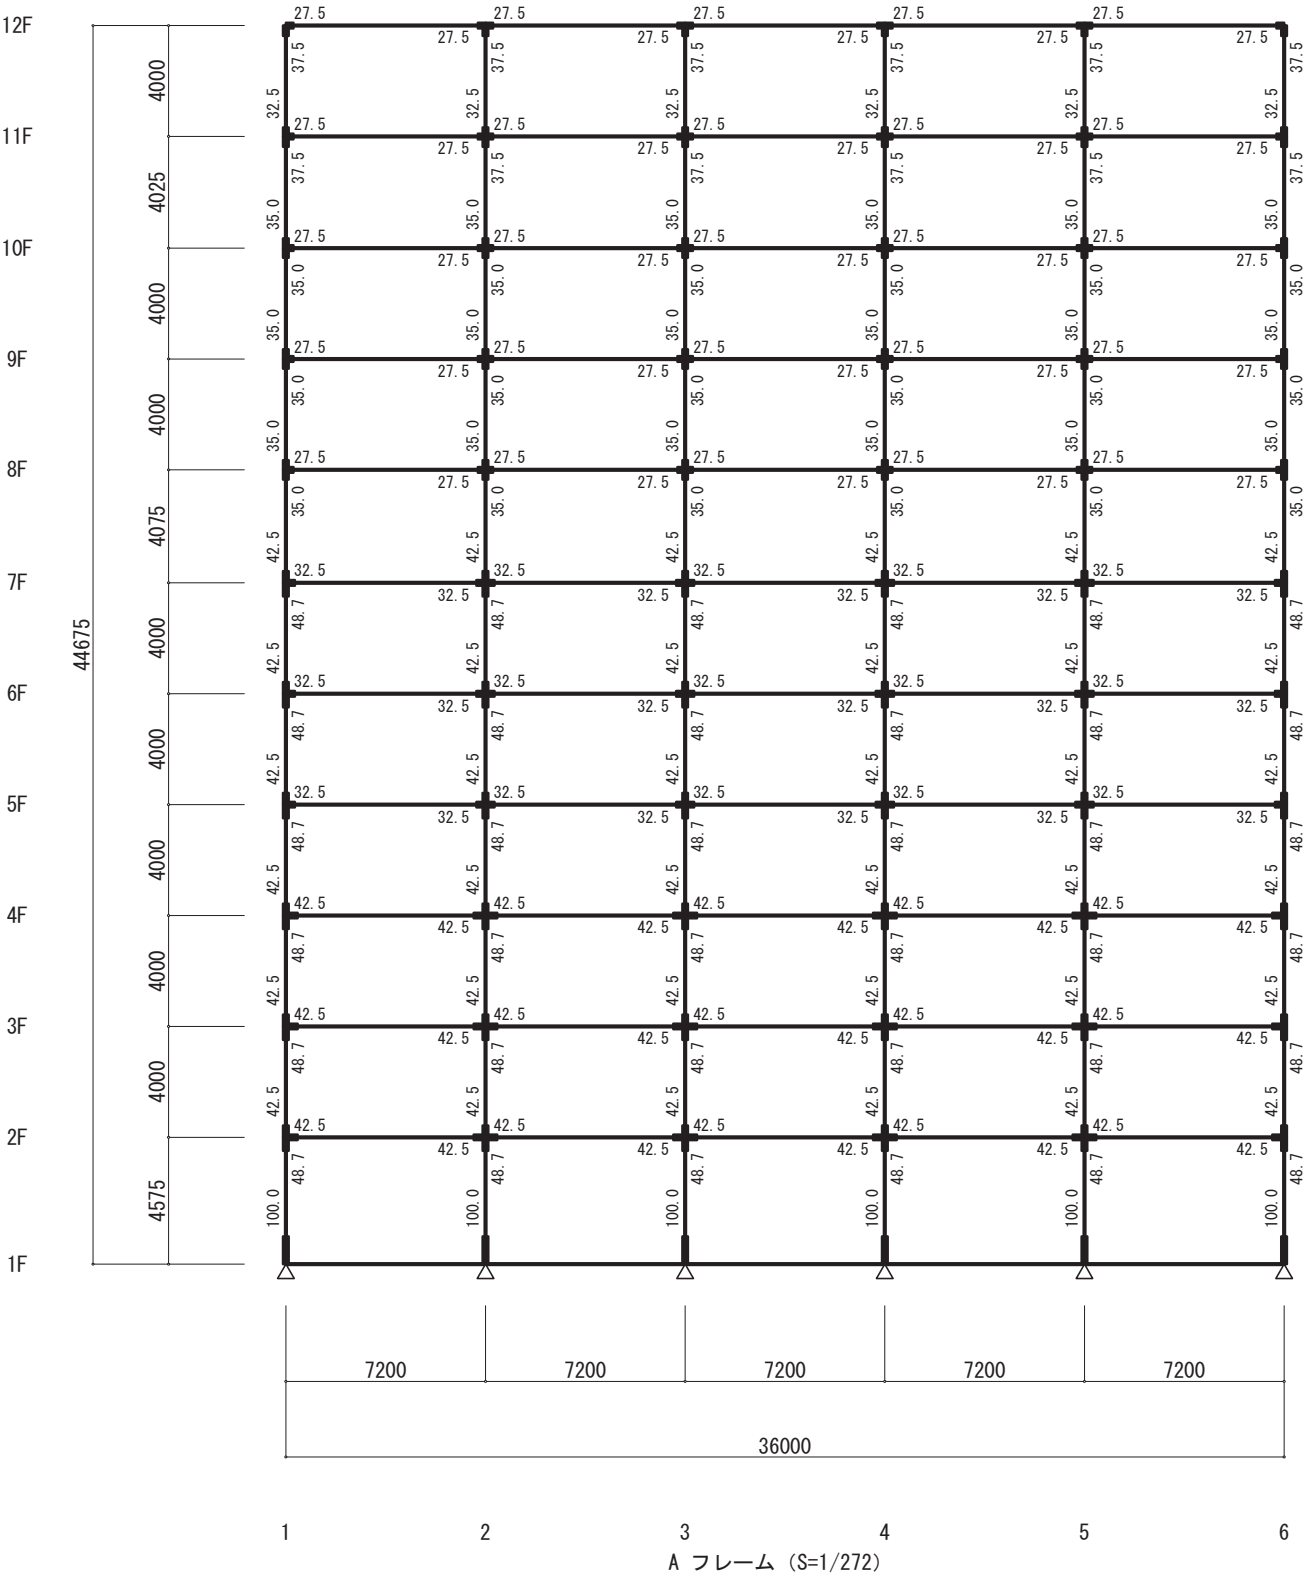


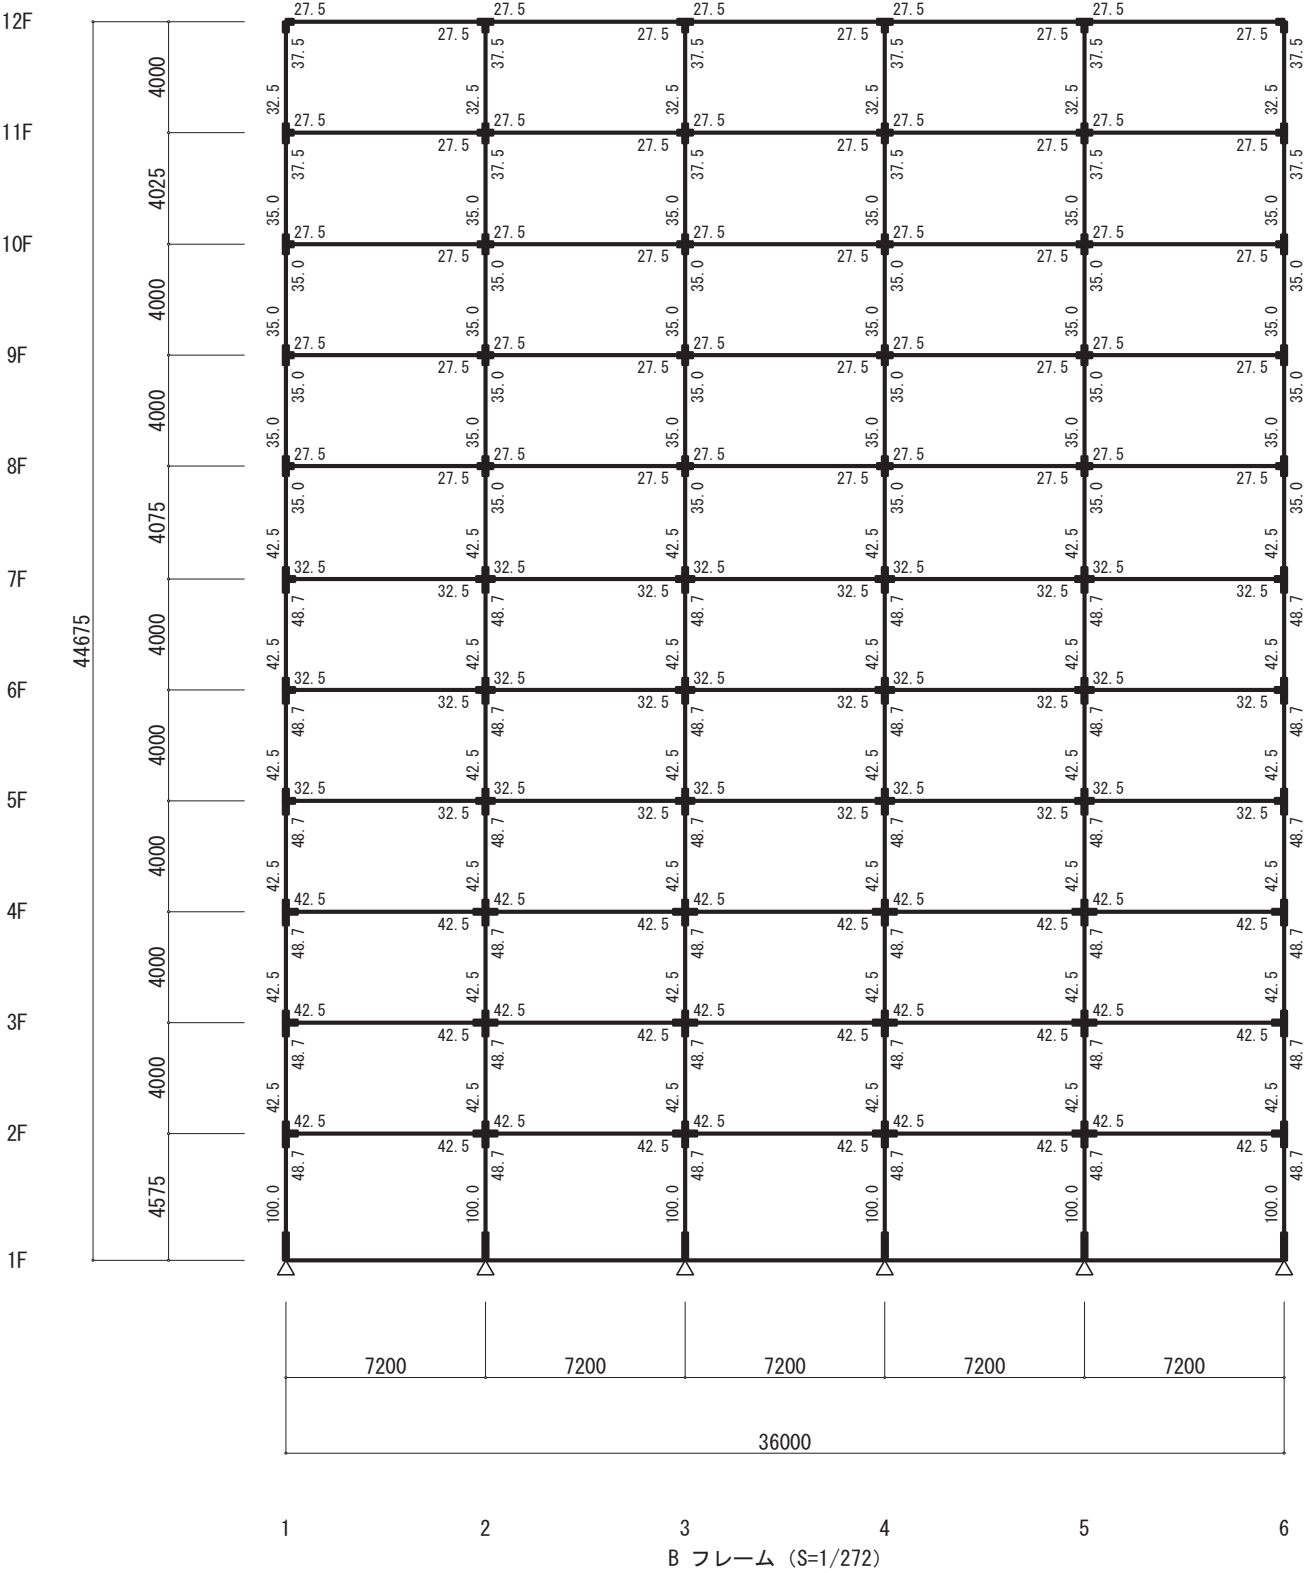


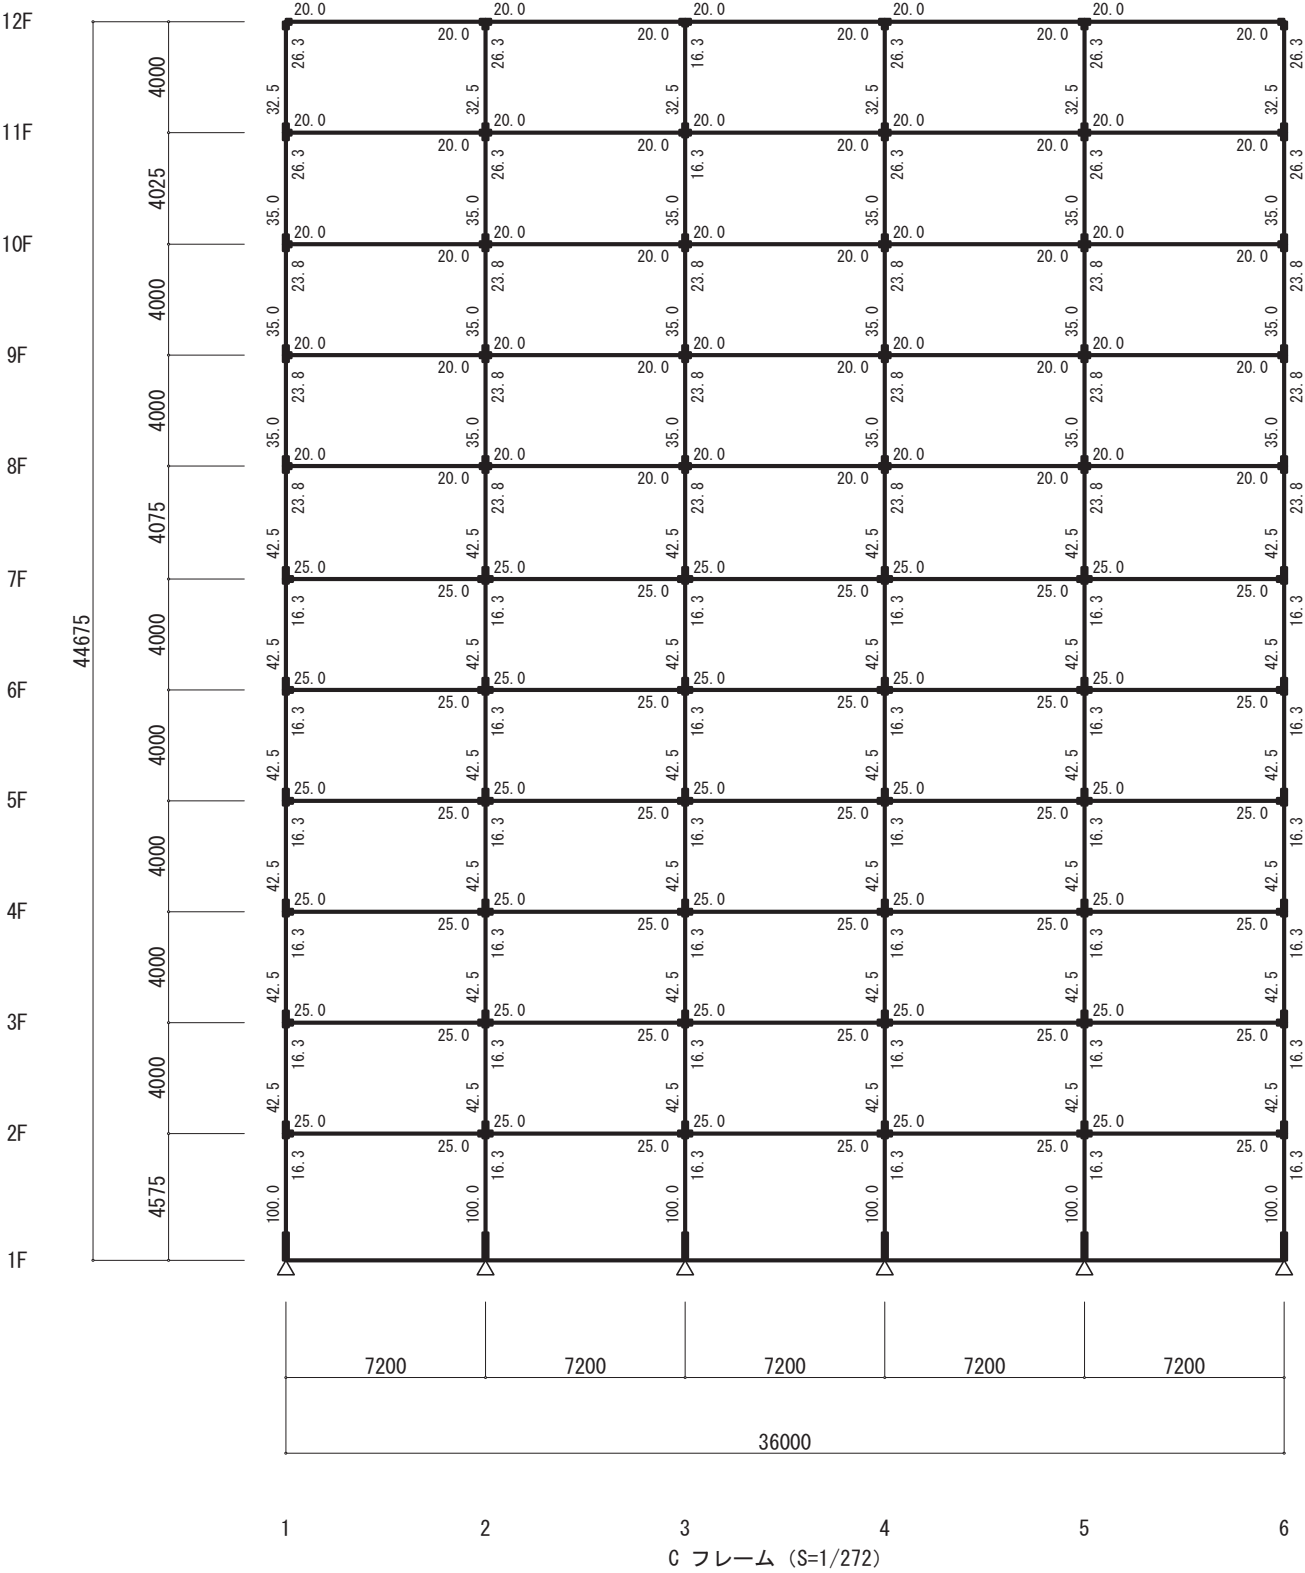


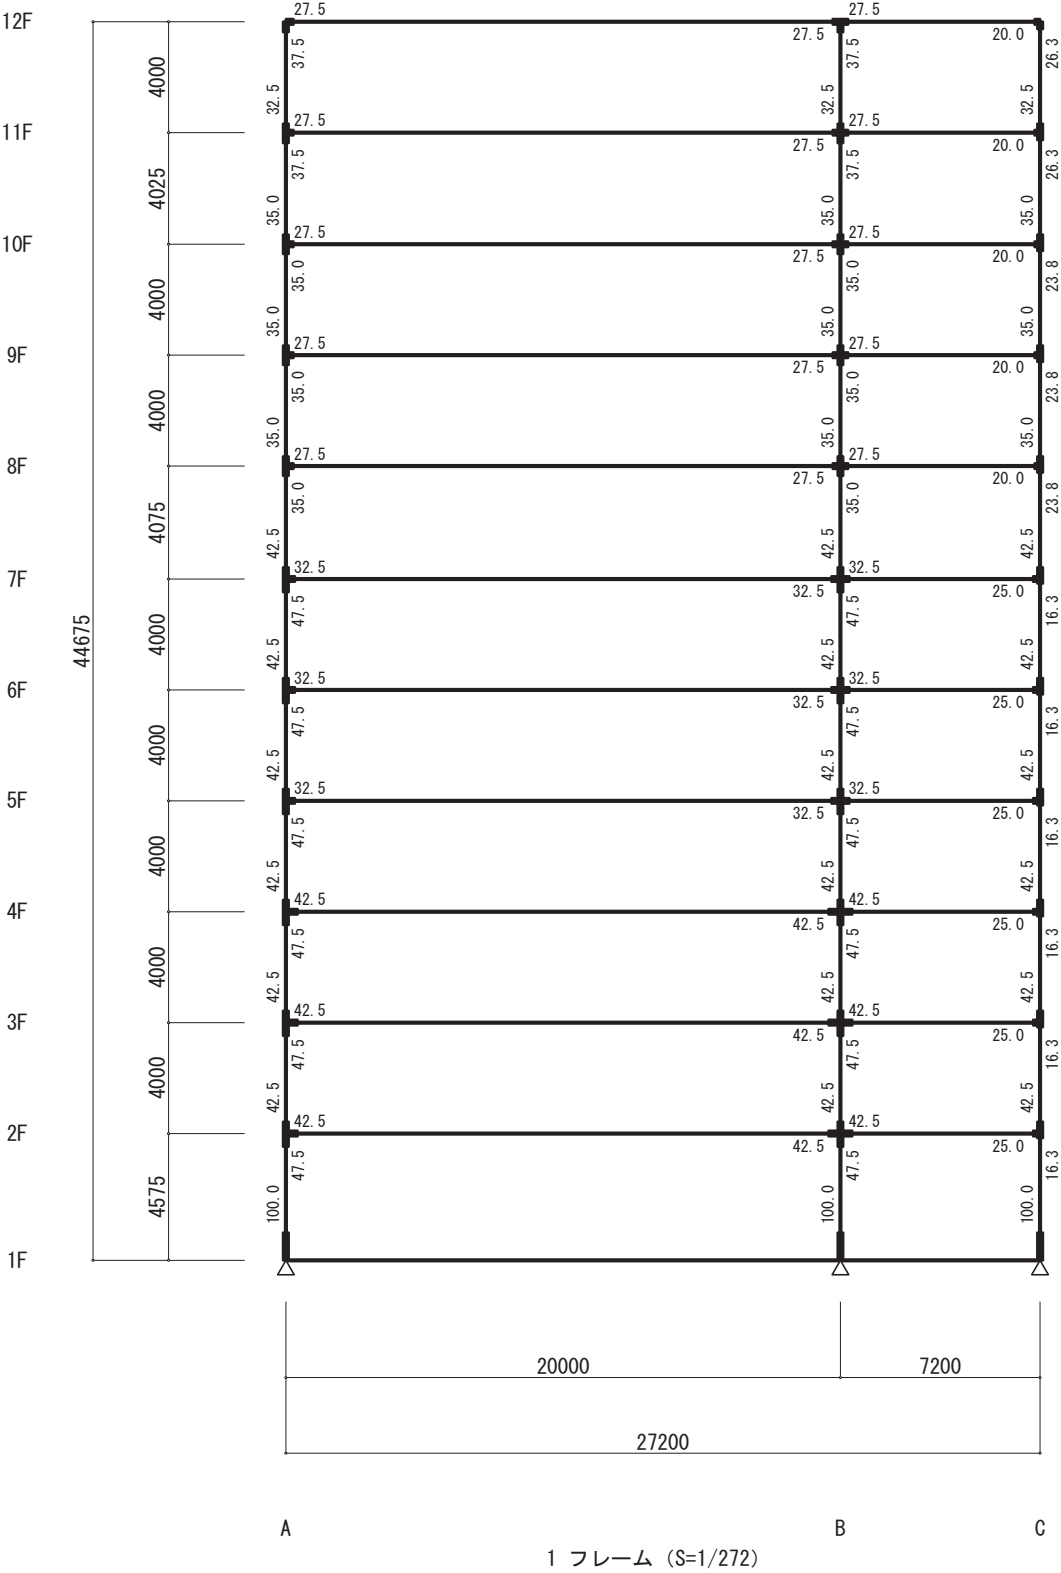


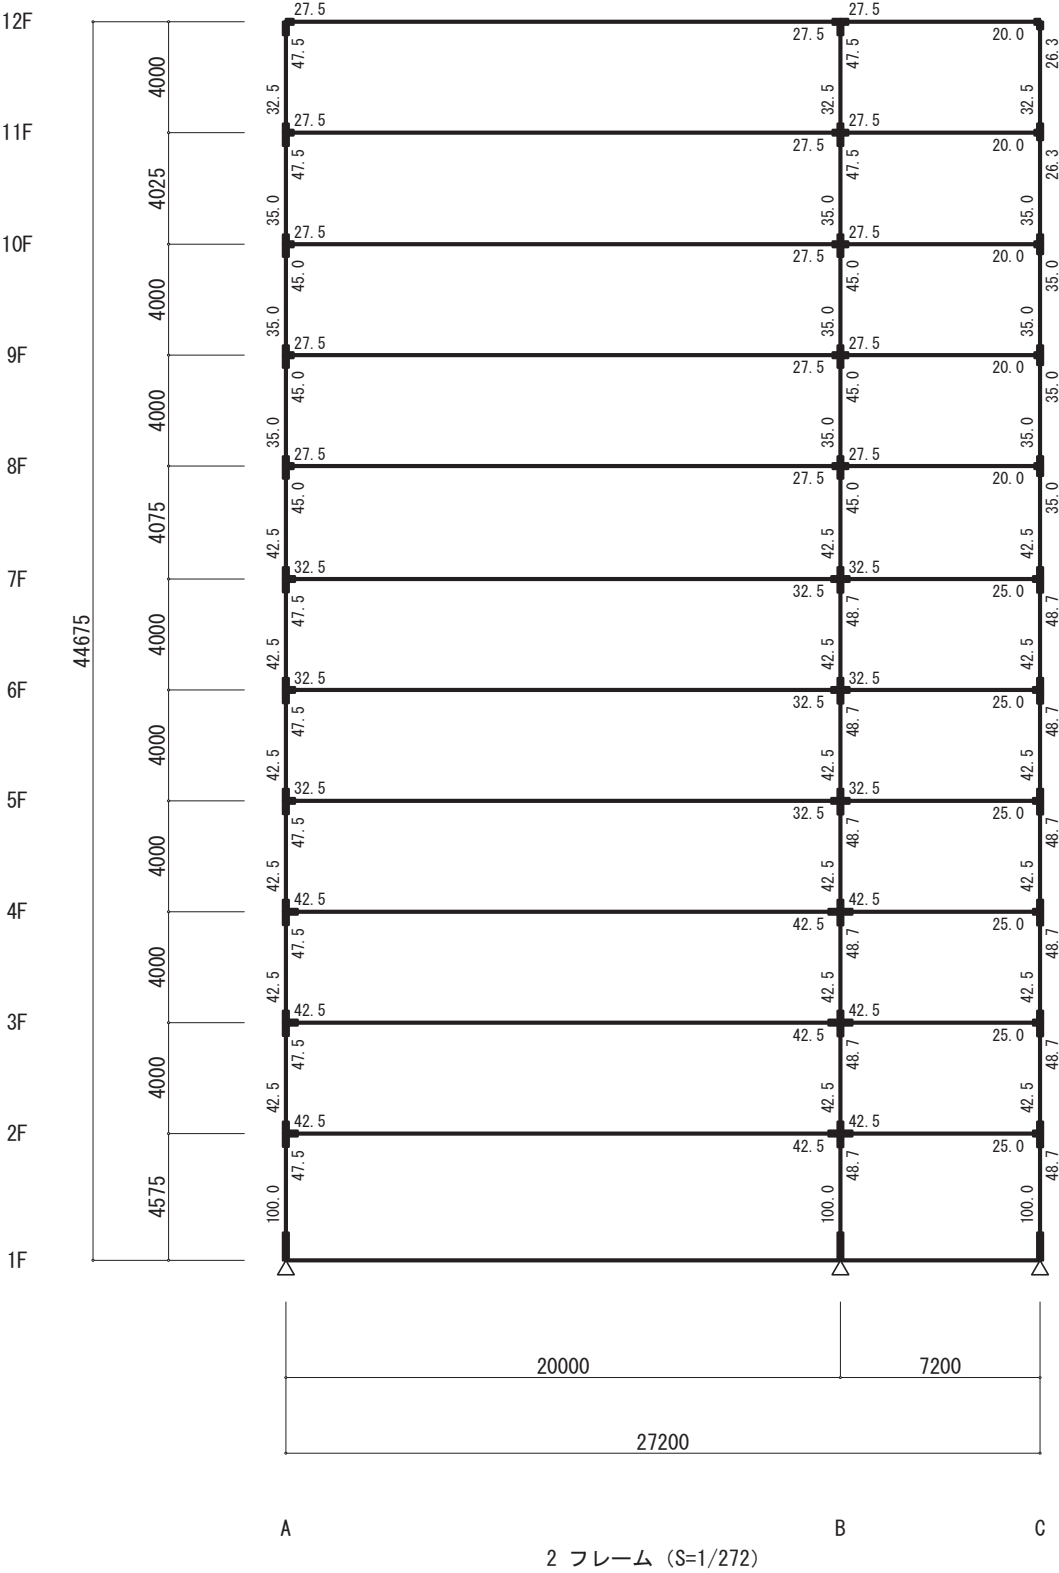

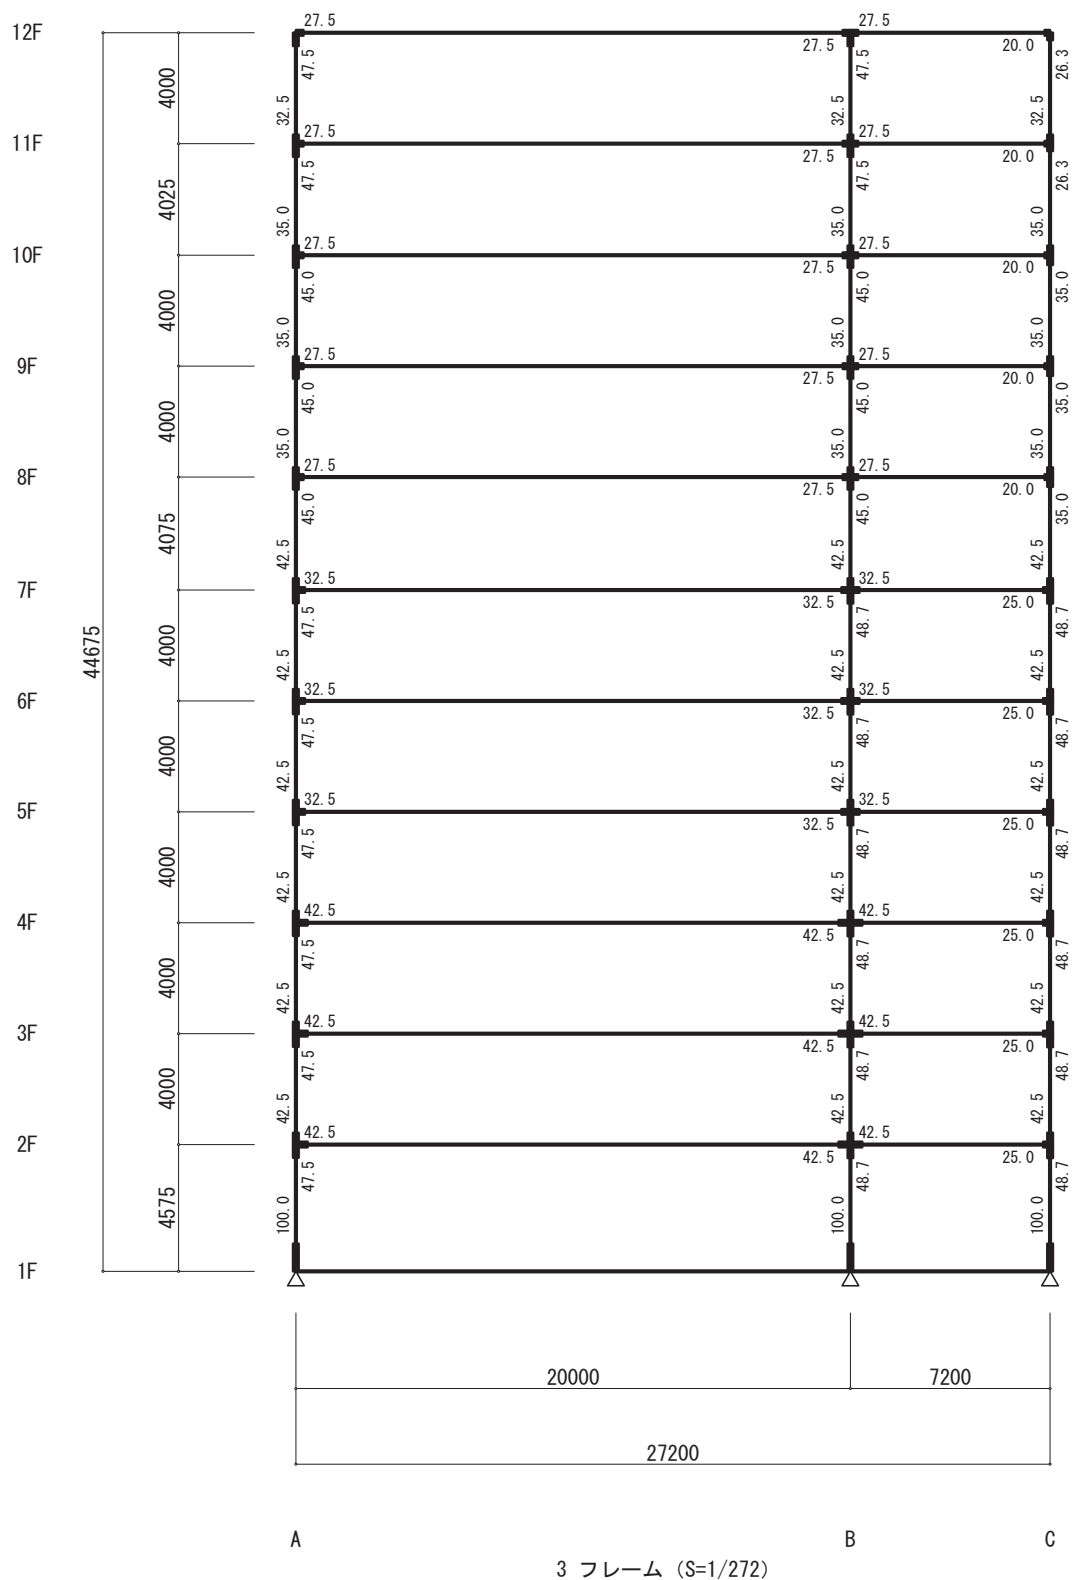


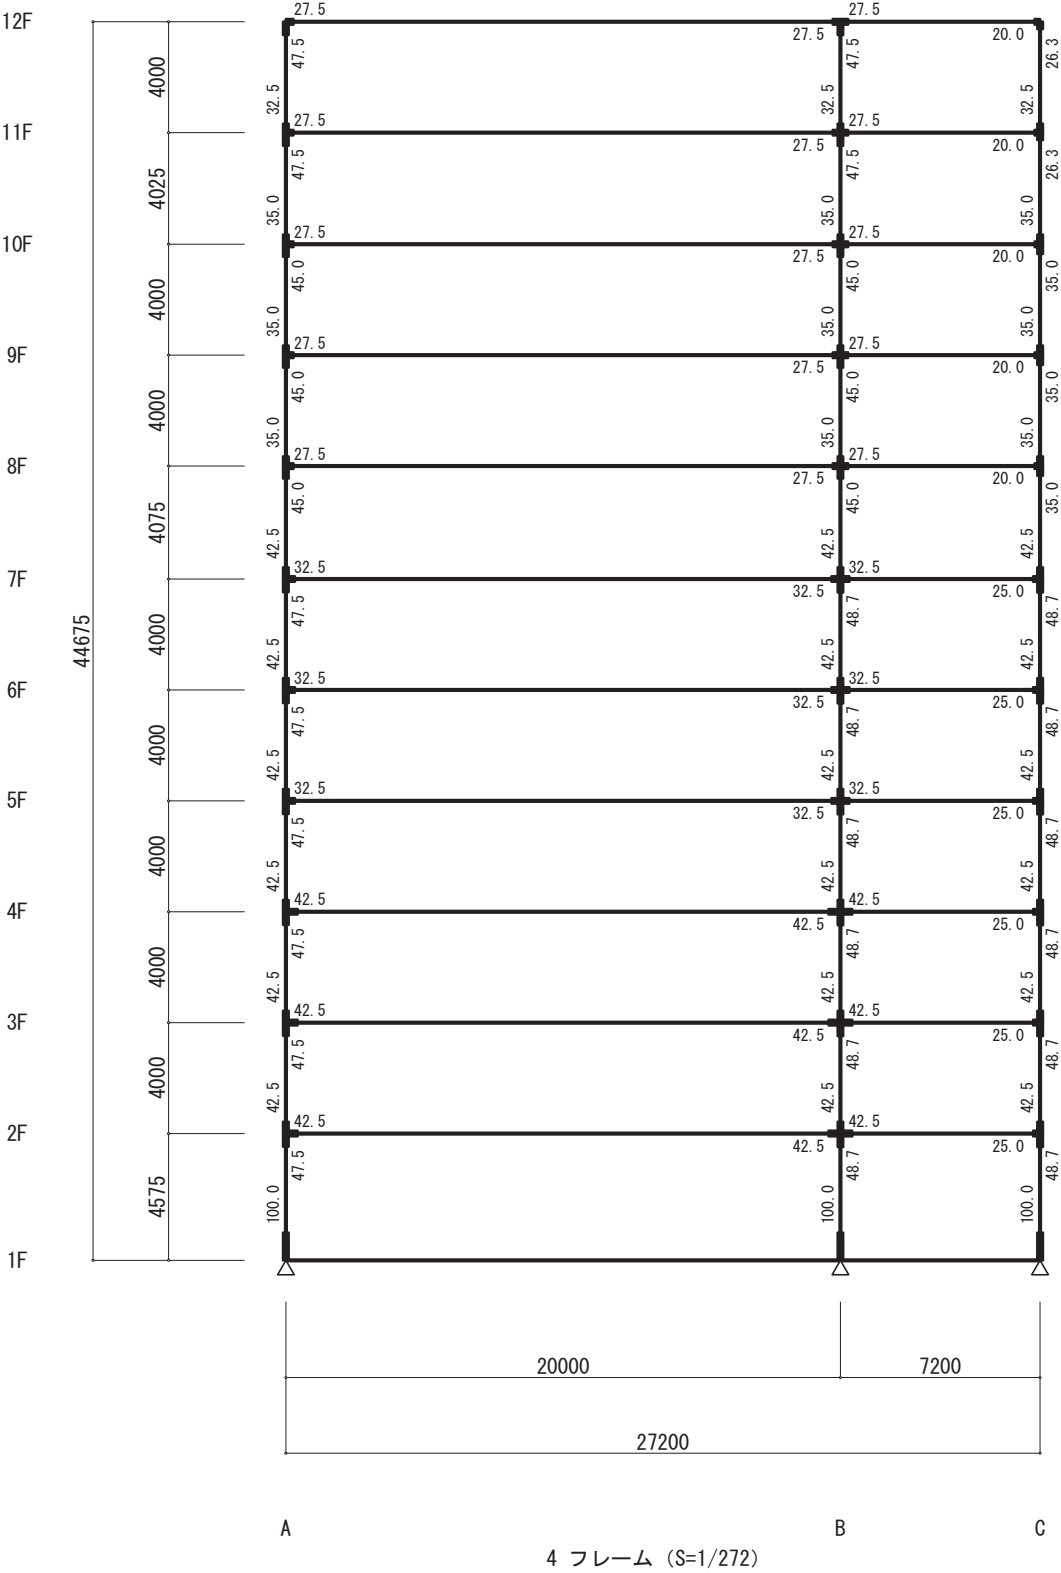


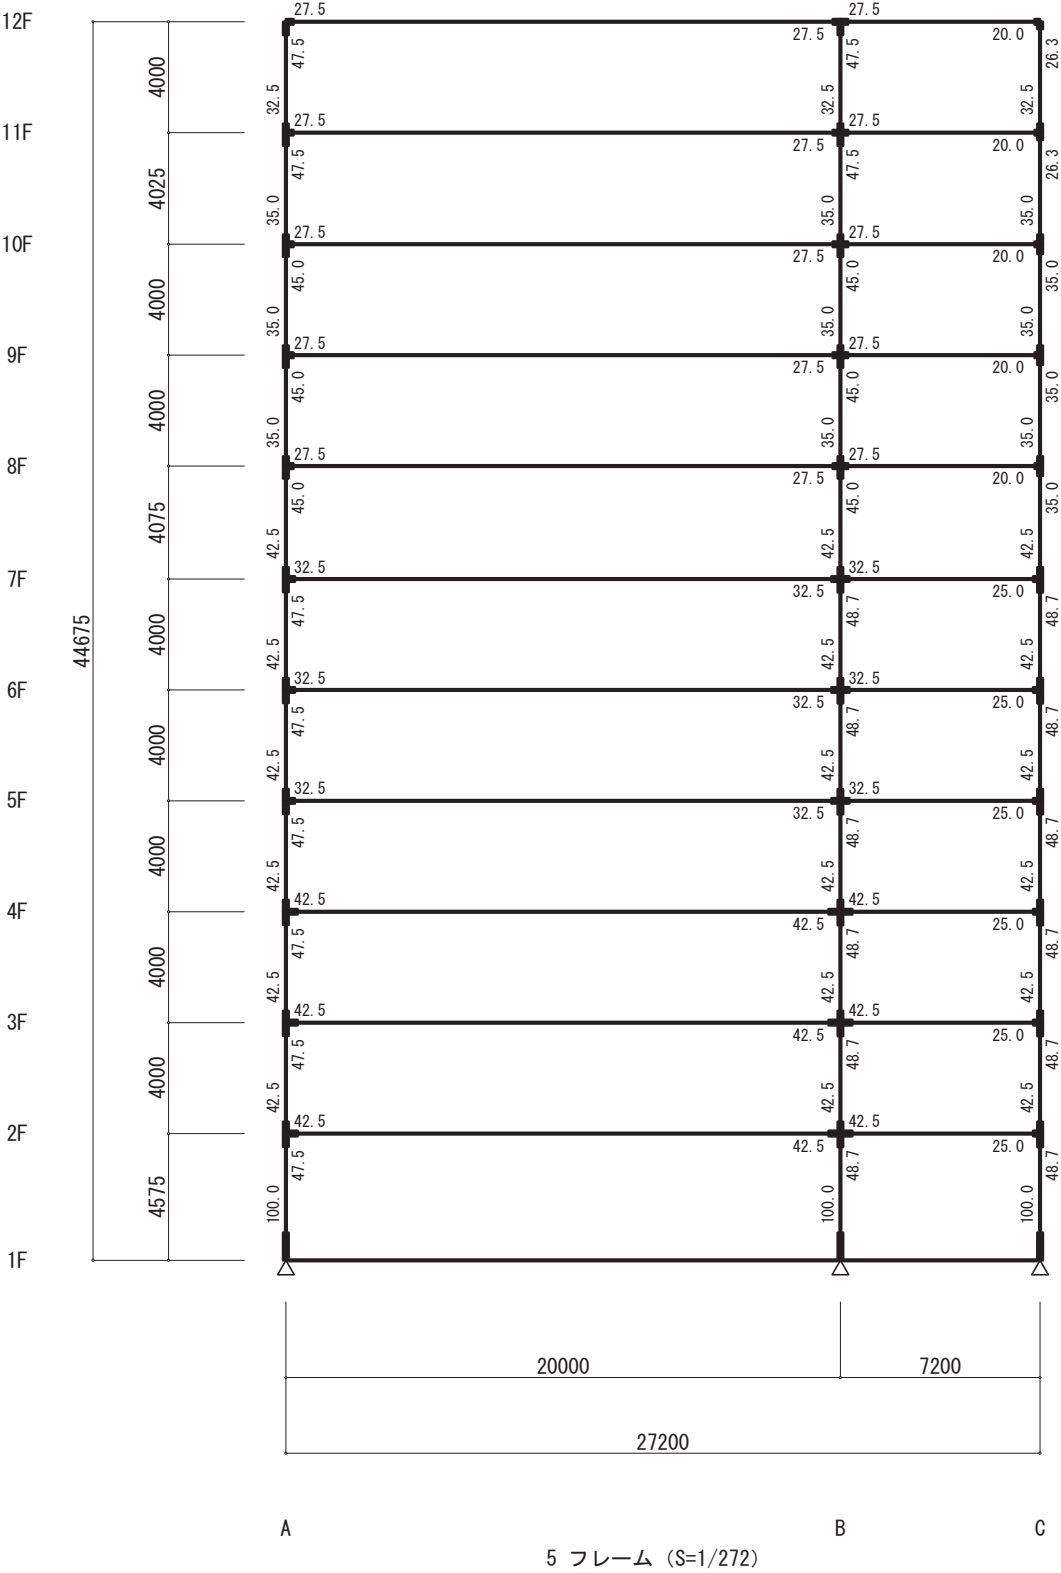


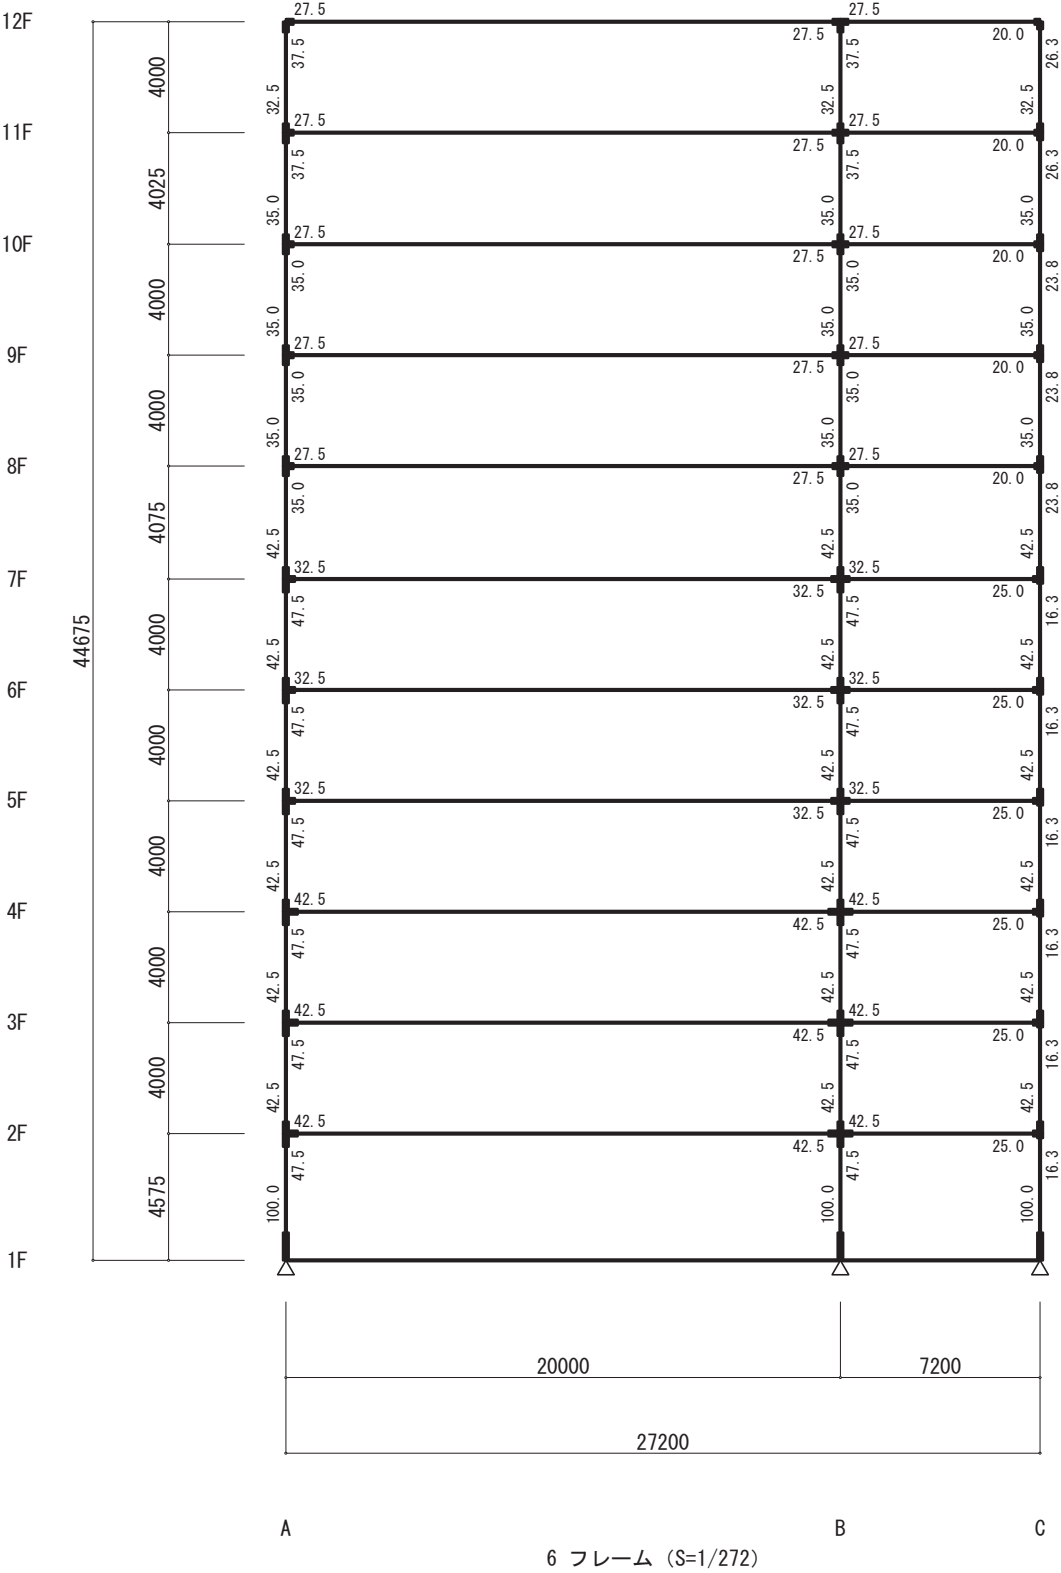



I-4. 2. 2 架構モデル化データ図（終局）

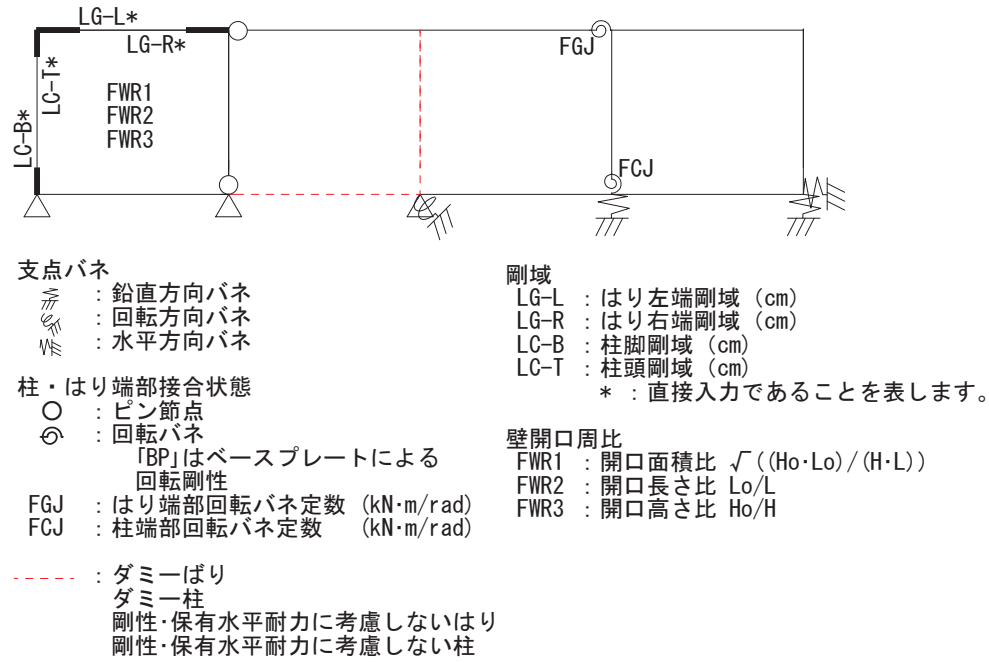


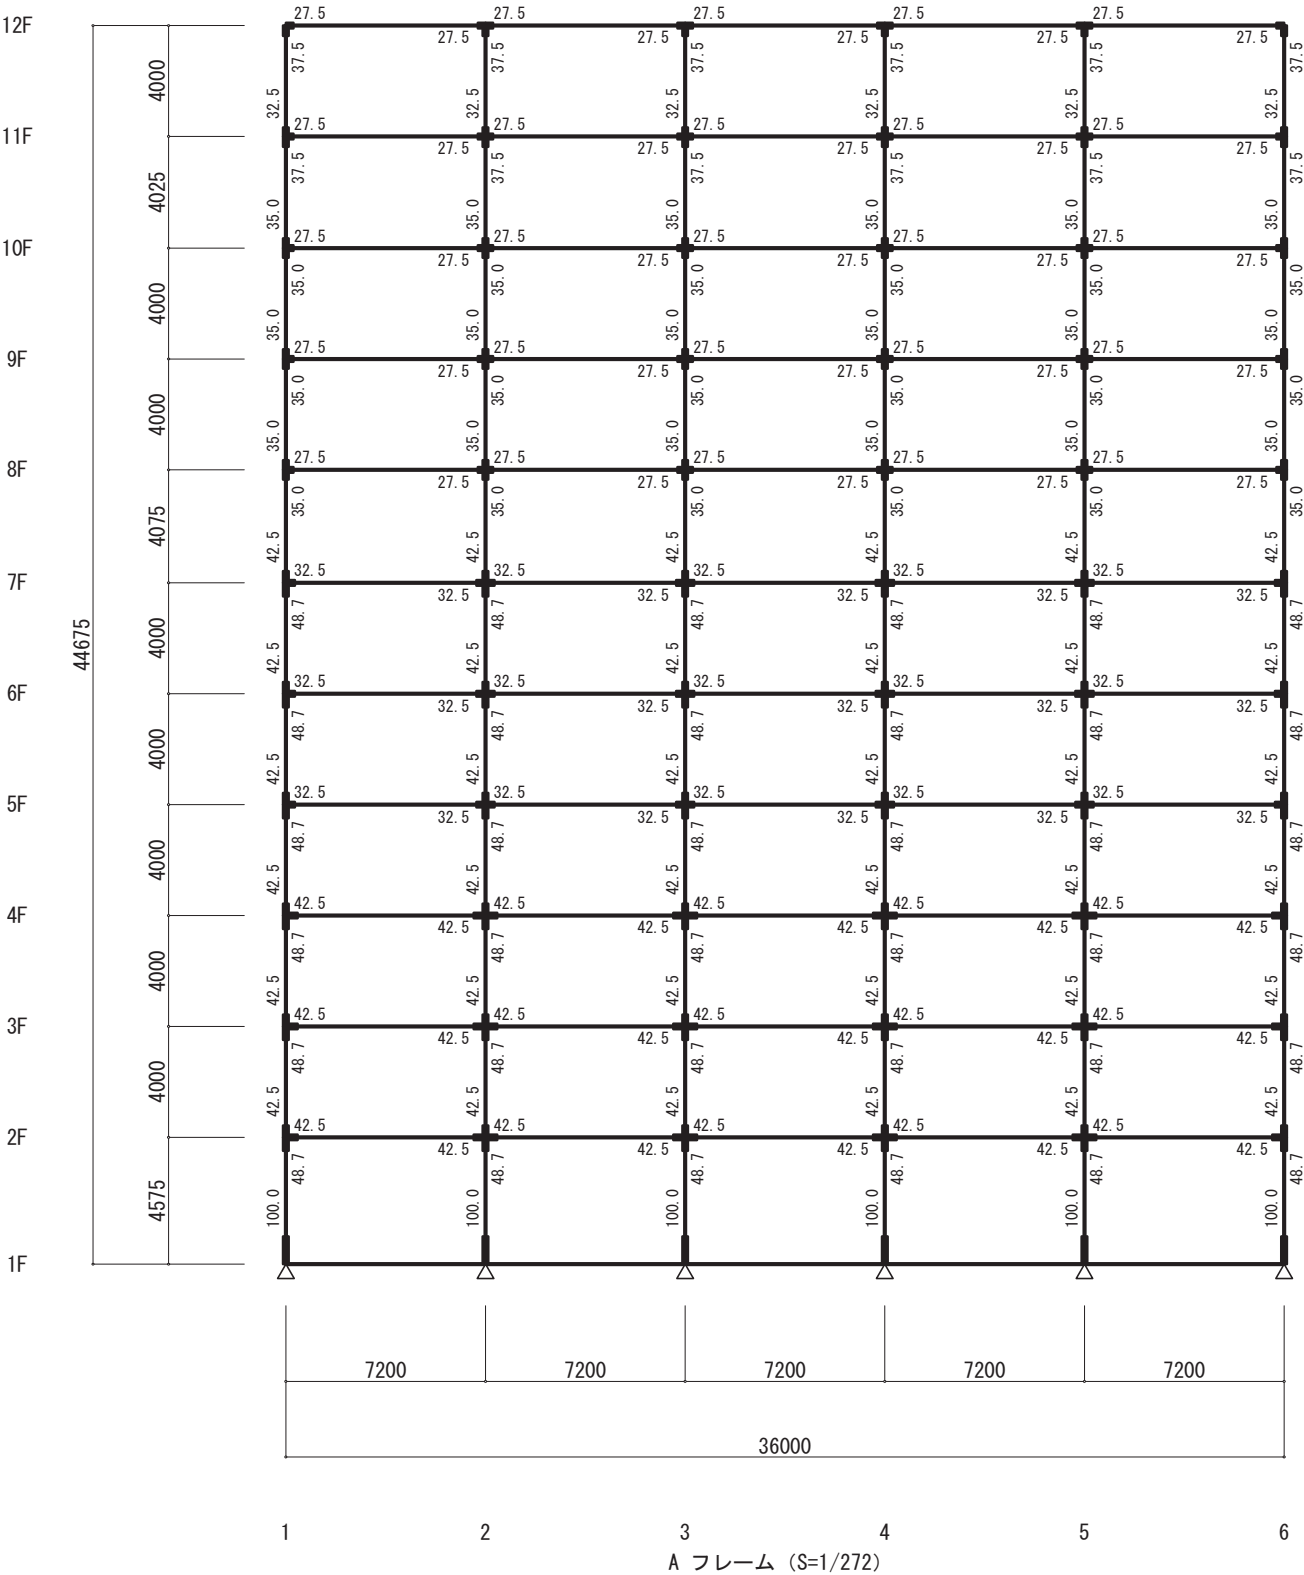


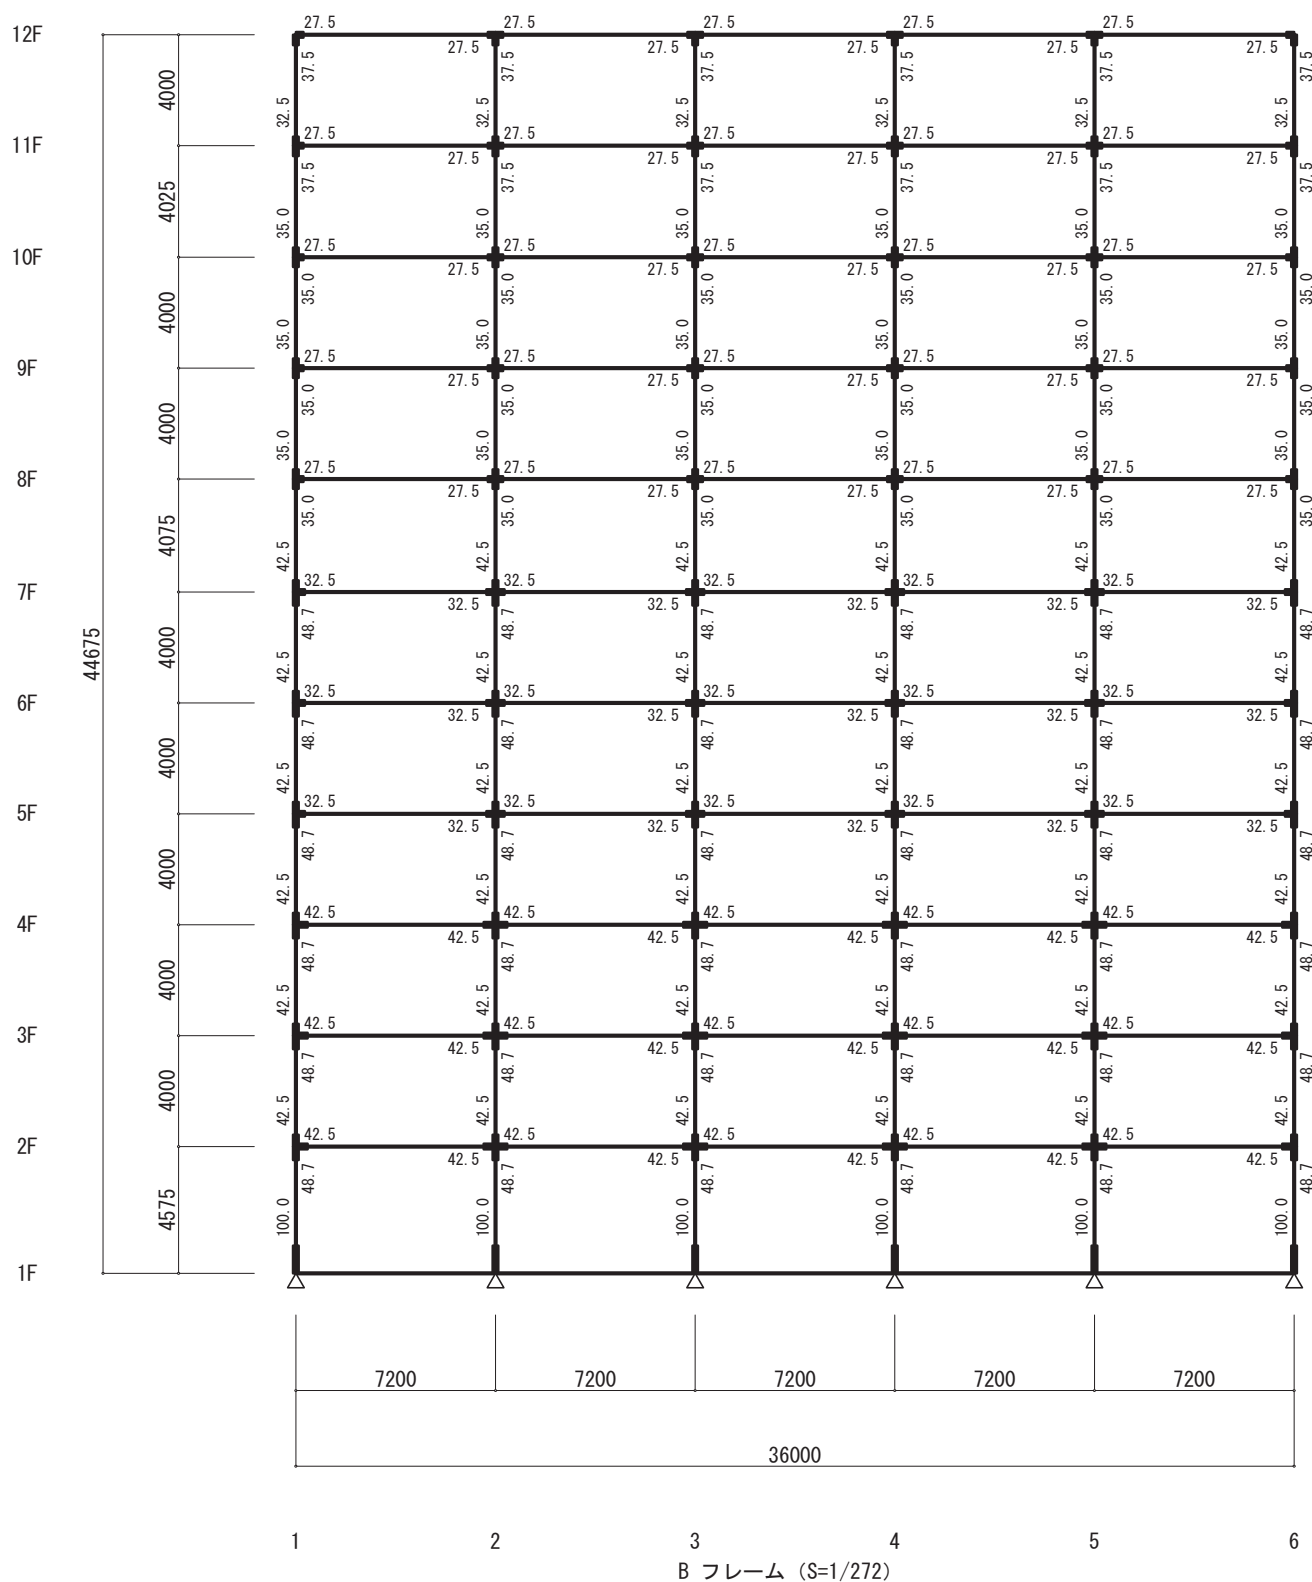


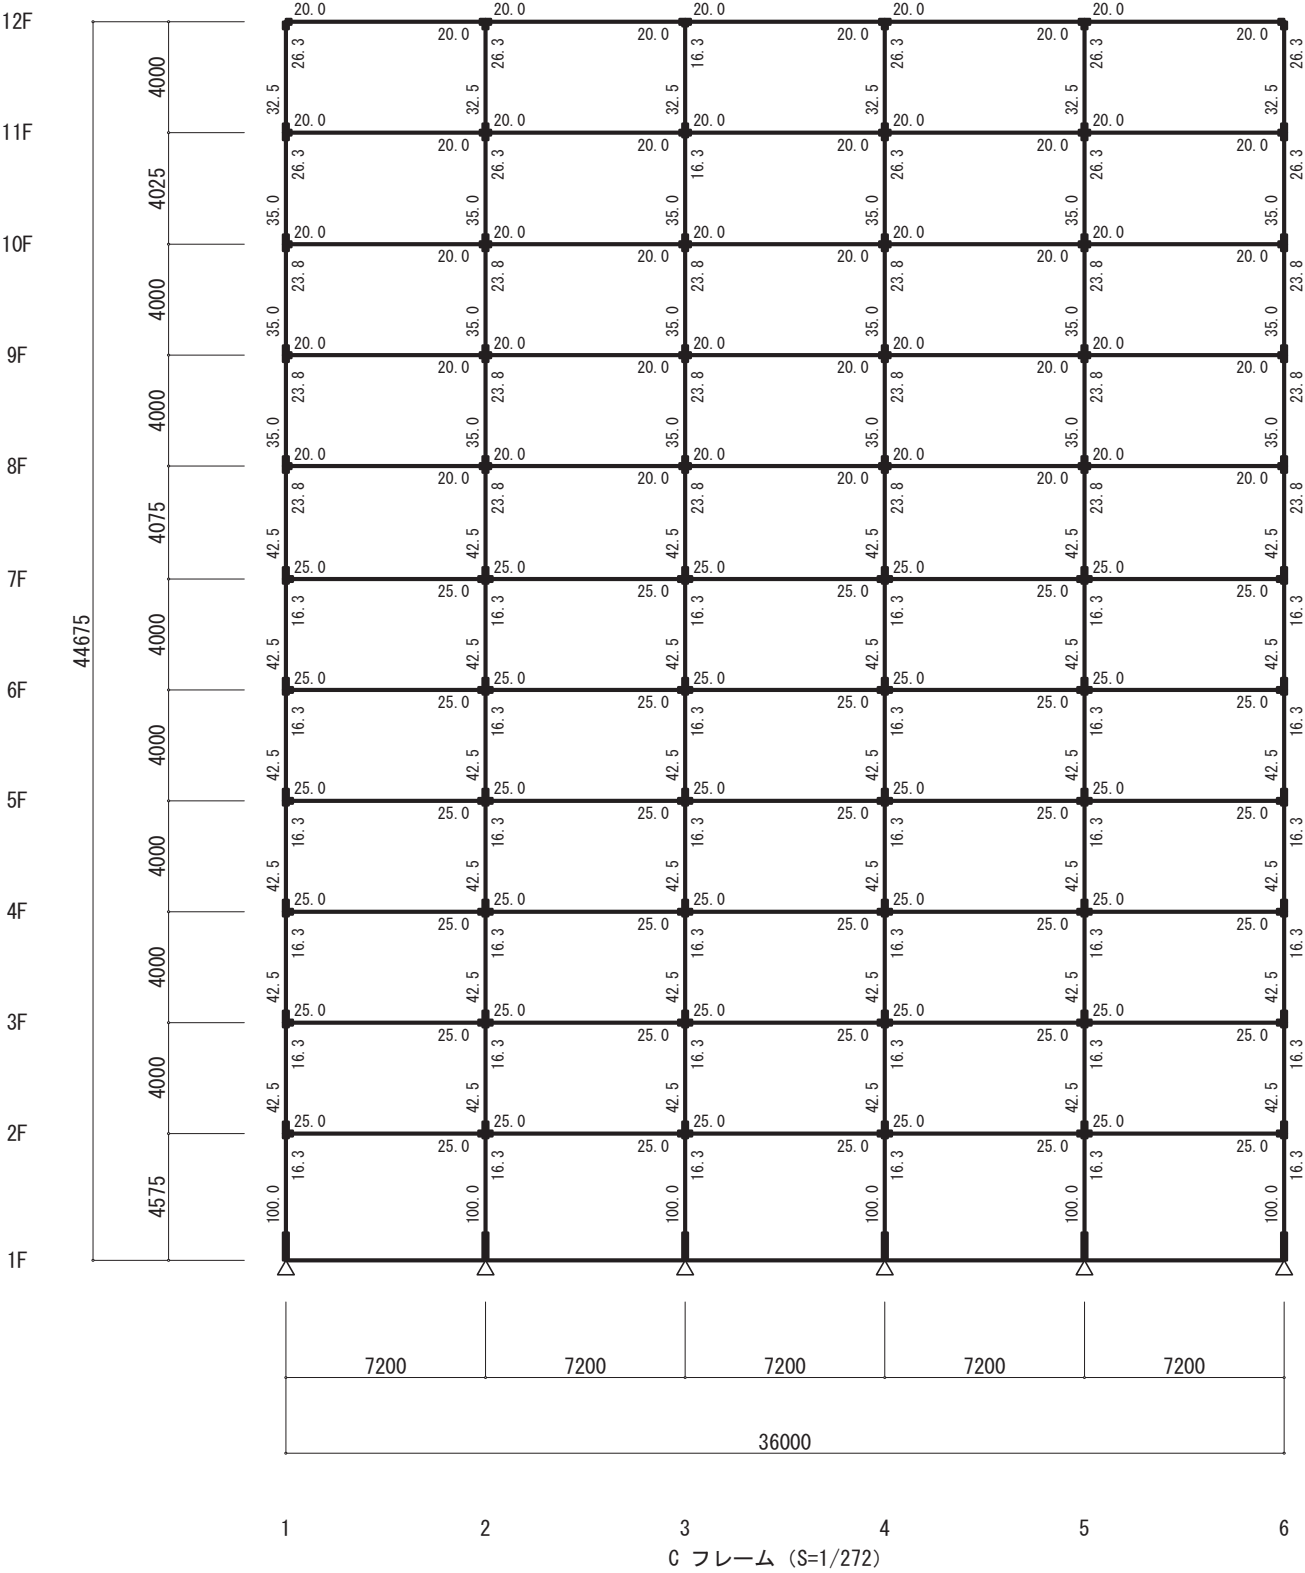


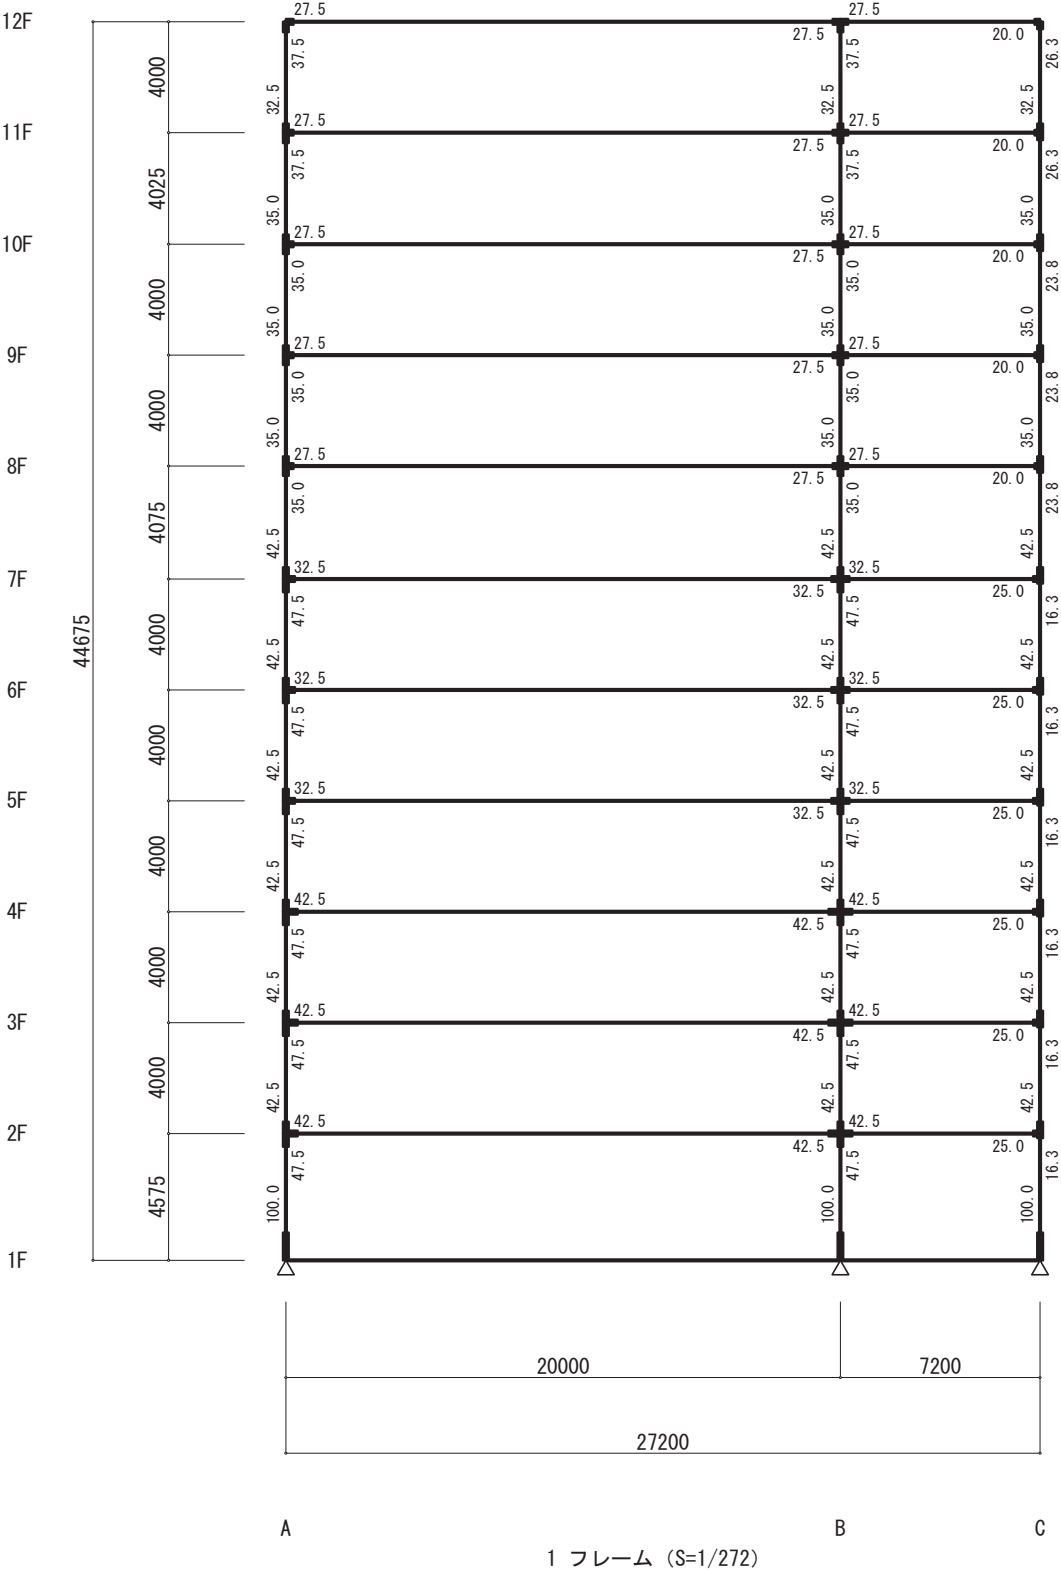


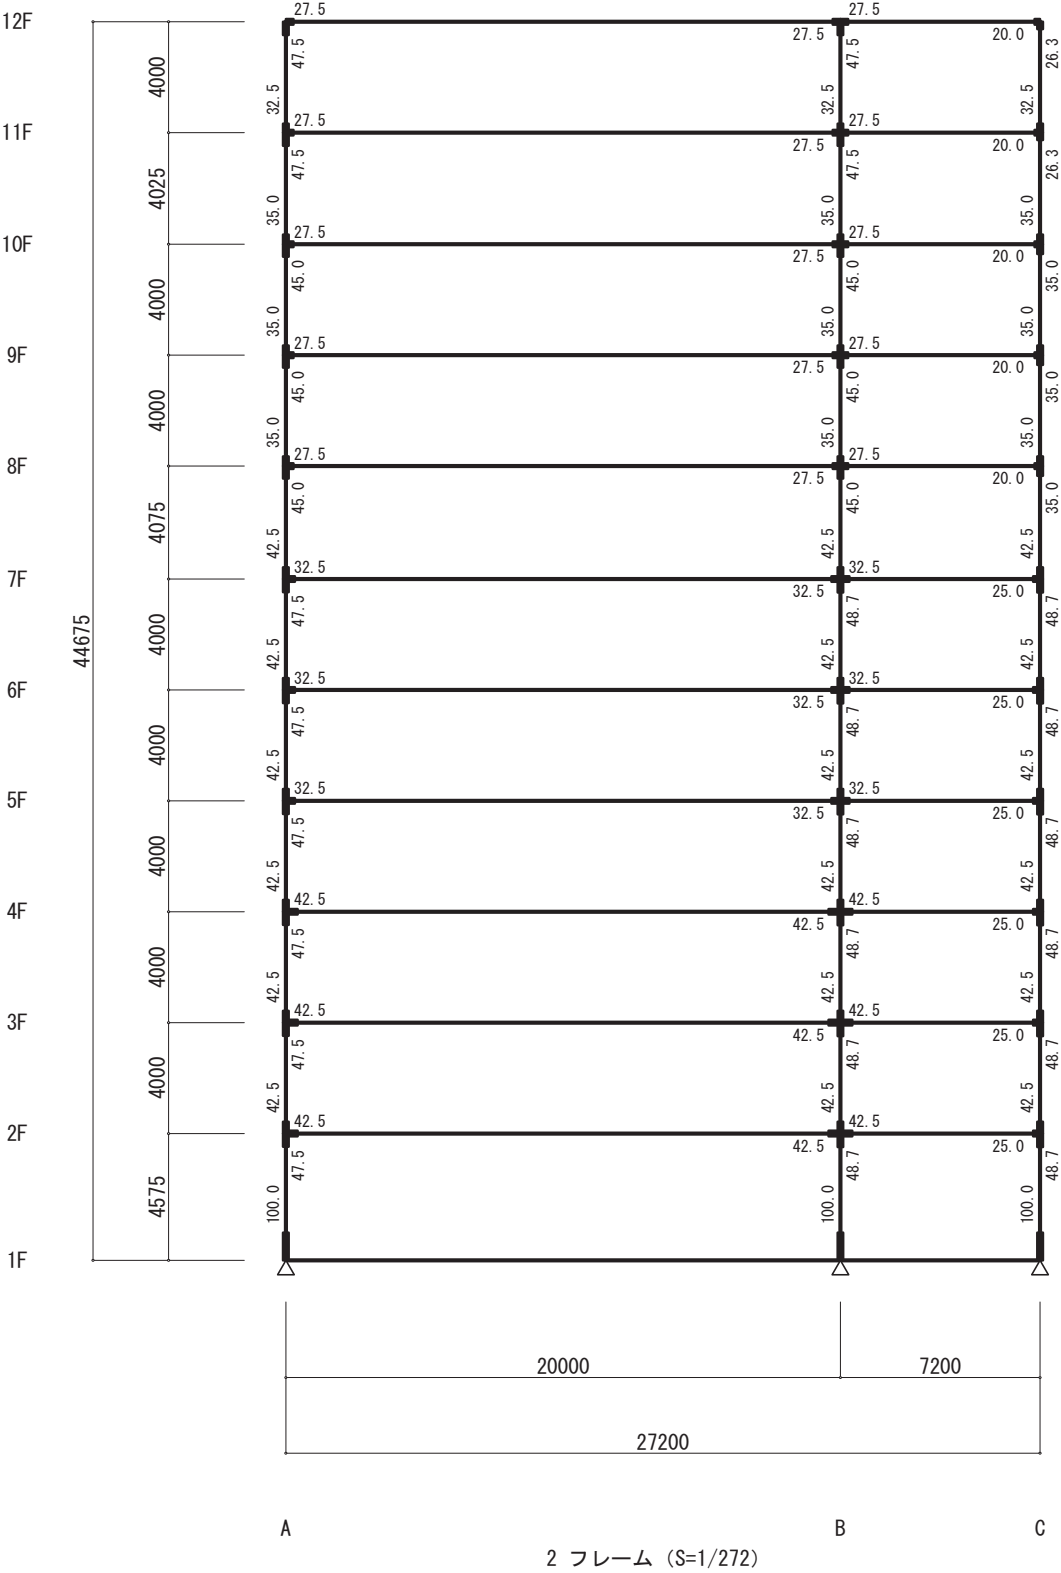

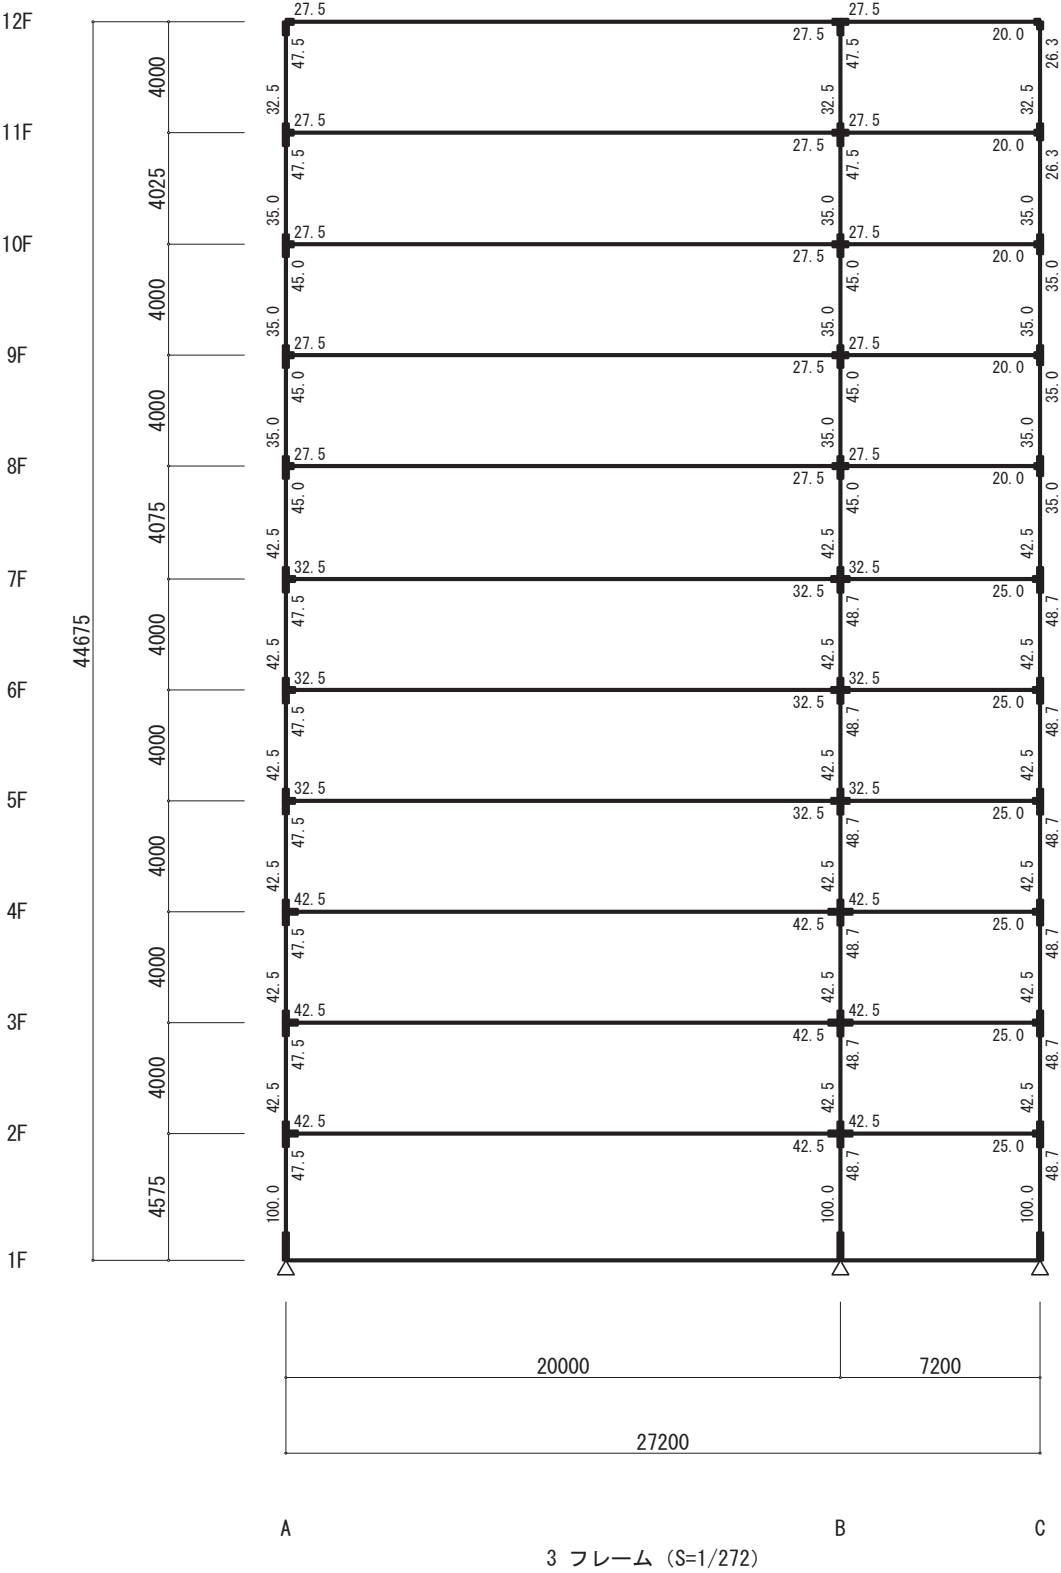

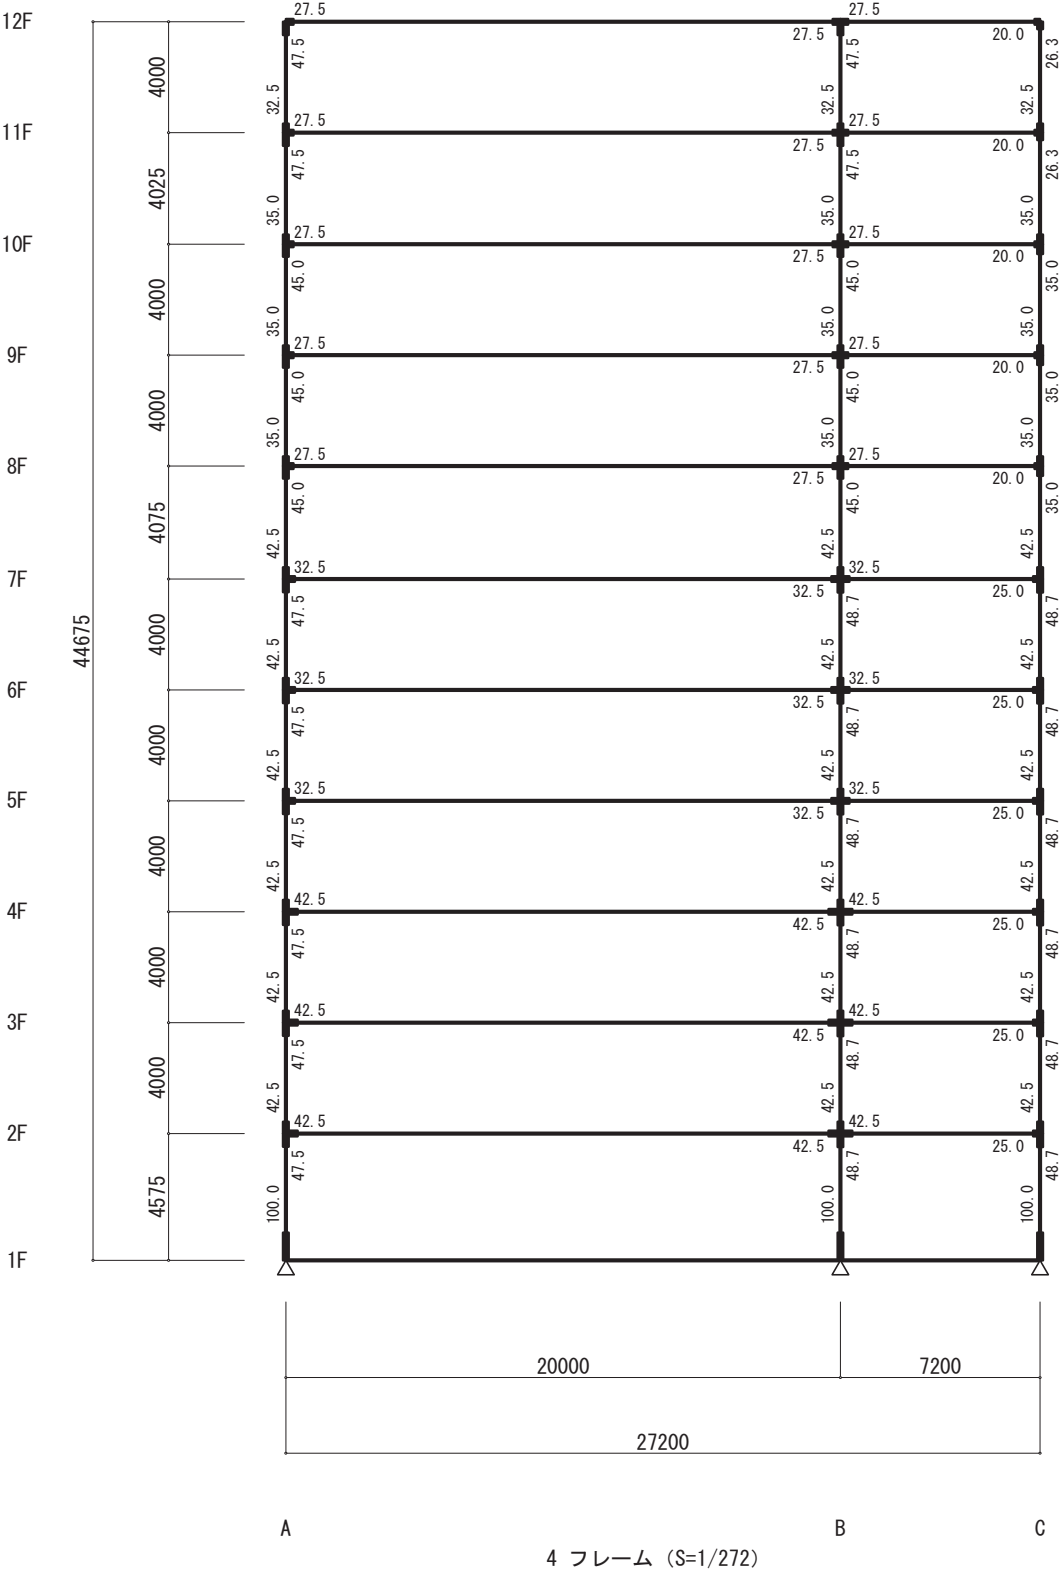

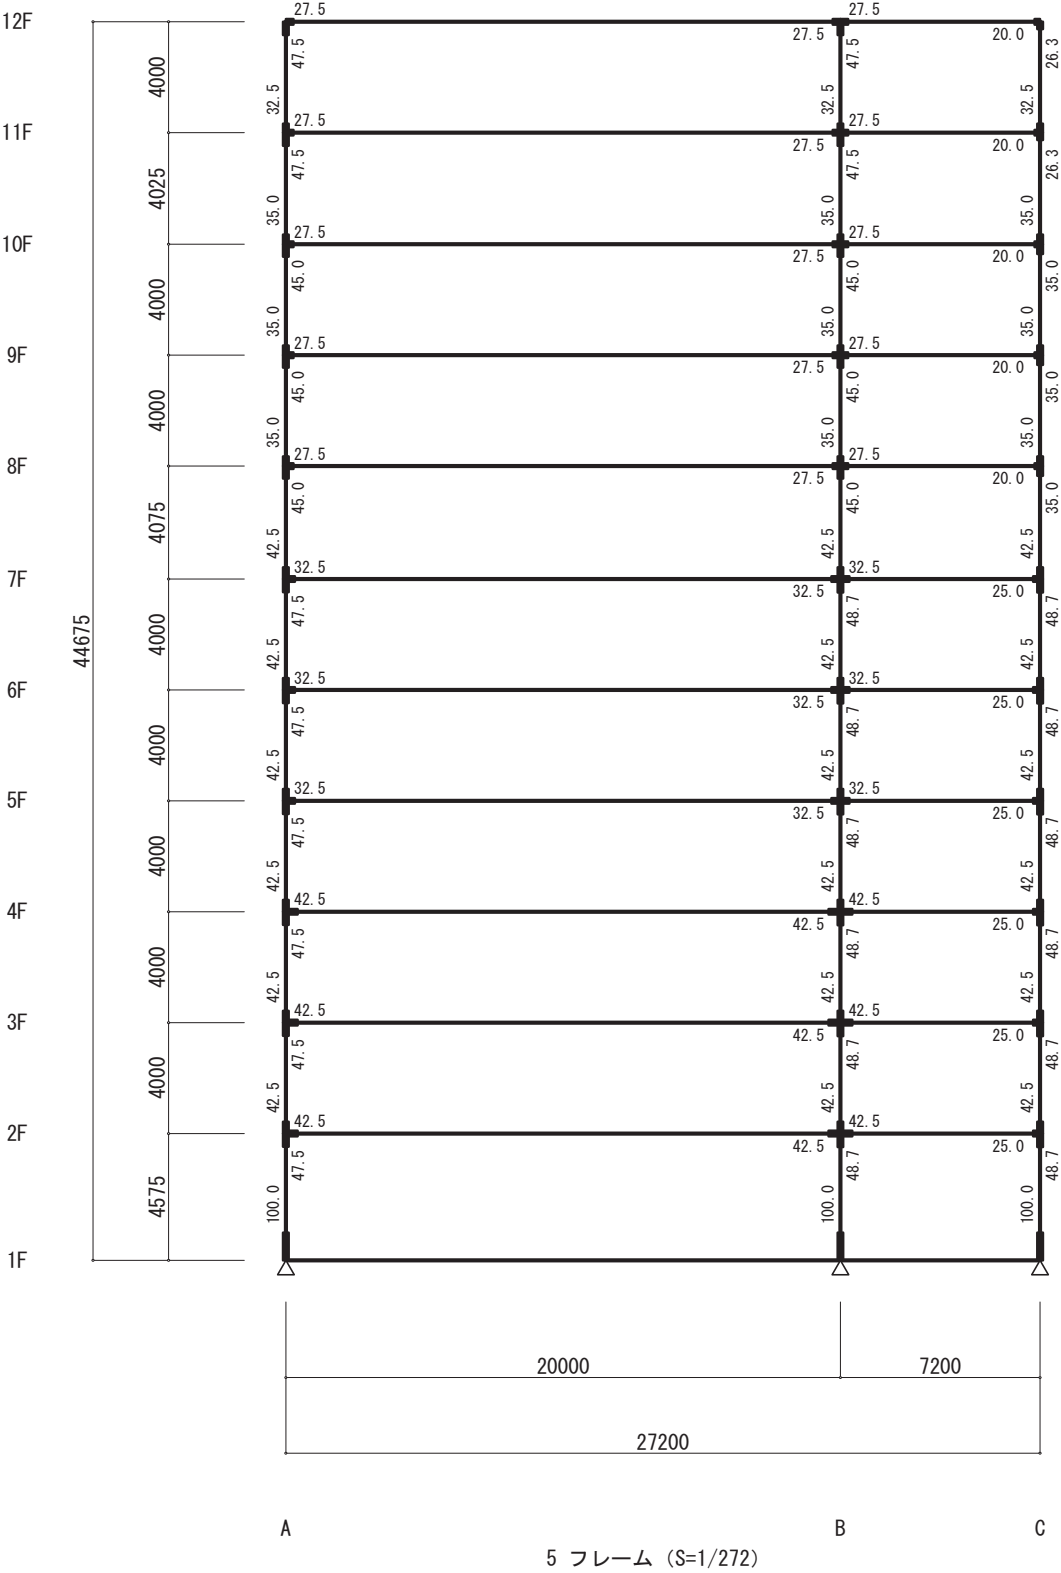

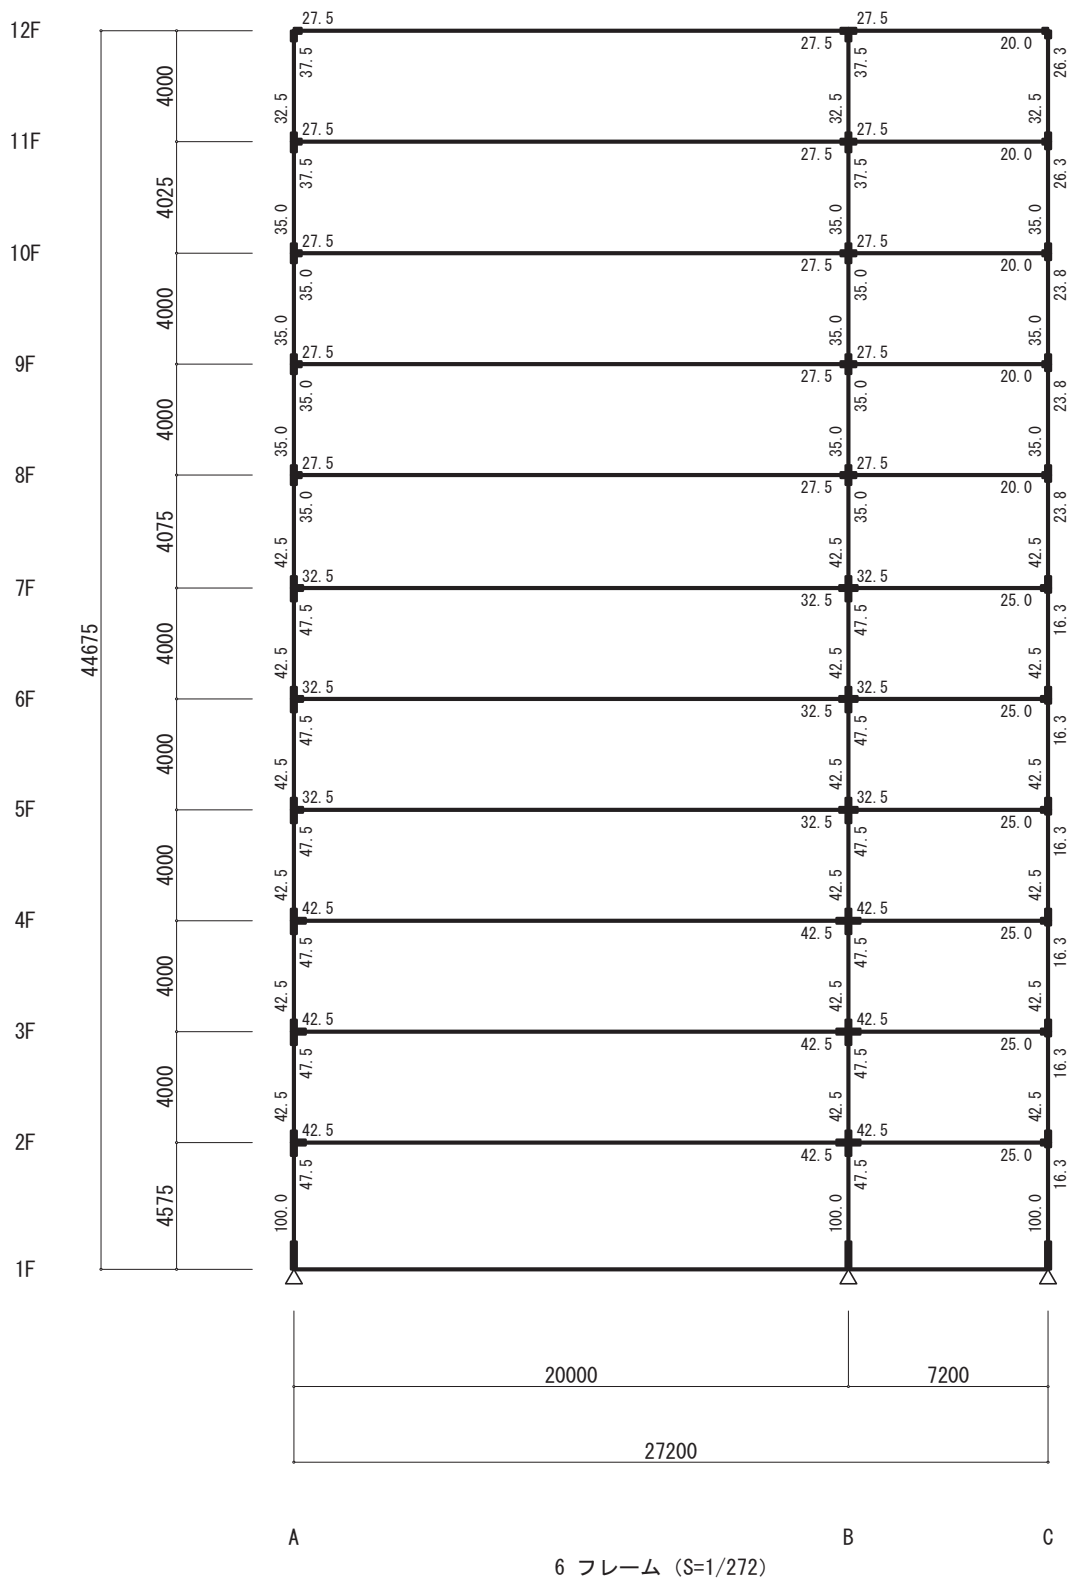

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりM _y 計算に考慮する スラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)

ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
S R C/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
S R C/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Z の欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $Lo/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $Lo/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする (断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算)

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

R C造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書 (日本建築センター)
R C造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書 (SCSS-H97)

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

R C/S R C造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
R C/S R C造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
R C造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
R C/S R C造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない

基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類		検定計算 (R C 造 ：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C 造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1. 00
せん断力の検定比		1. 00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2. 00
	Y 方向	2. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0. 068)
	柱	終局強度式 (0. 068) $bQ_{su}+0. 1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェース
	Y 方向	フェース
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00

算定対象最上階	11F
算定対象最下階	1F
計算種別	保有水平耐力計算
基礎重量の比率	0. 00
浮上り・圧縮耐力（鉛直パネ）の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による）	$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50 S造 1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 25 S造 1/ 25
終局時Co値	保有水平耐力時:0. 40、D s 算定時:0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1. 00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置 S造 フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4. 1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1. 00
h _o /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化しない
ヒンジ判定の条件（％）	鋼材の軸パネが95％、またはコンクリート軸パネが100％ （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1. 25	1. 00

I-8. 1. 4 冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう
- 2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	せん断耐力精算	繰り返し回数	----
反復計算の打ち切り回数	5		打ち切り誤差	----
最大不釣合い力率	0. 01 %			
最大不釣合い力	0. 00 (kN)			
最大不釣合いモーメント	0. 00 (kN・cm)			

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

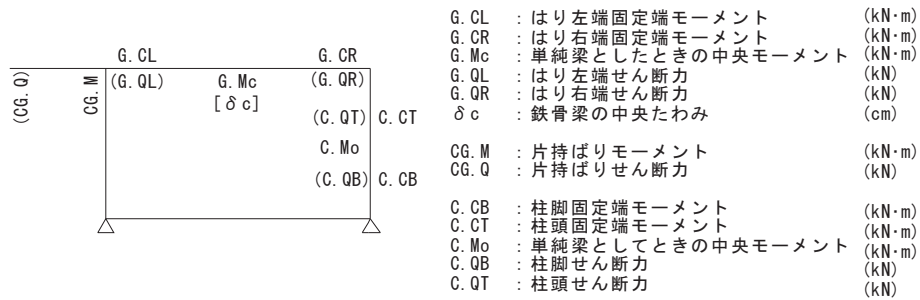


固定荷重+積載荷重

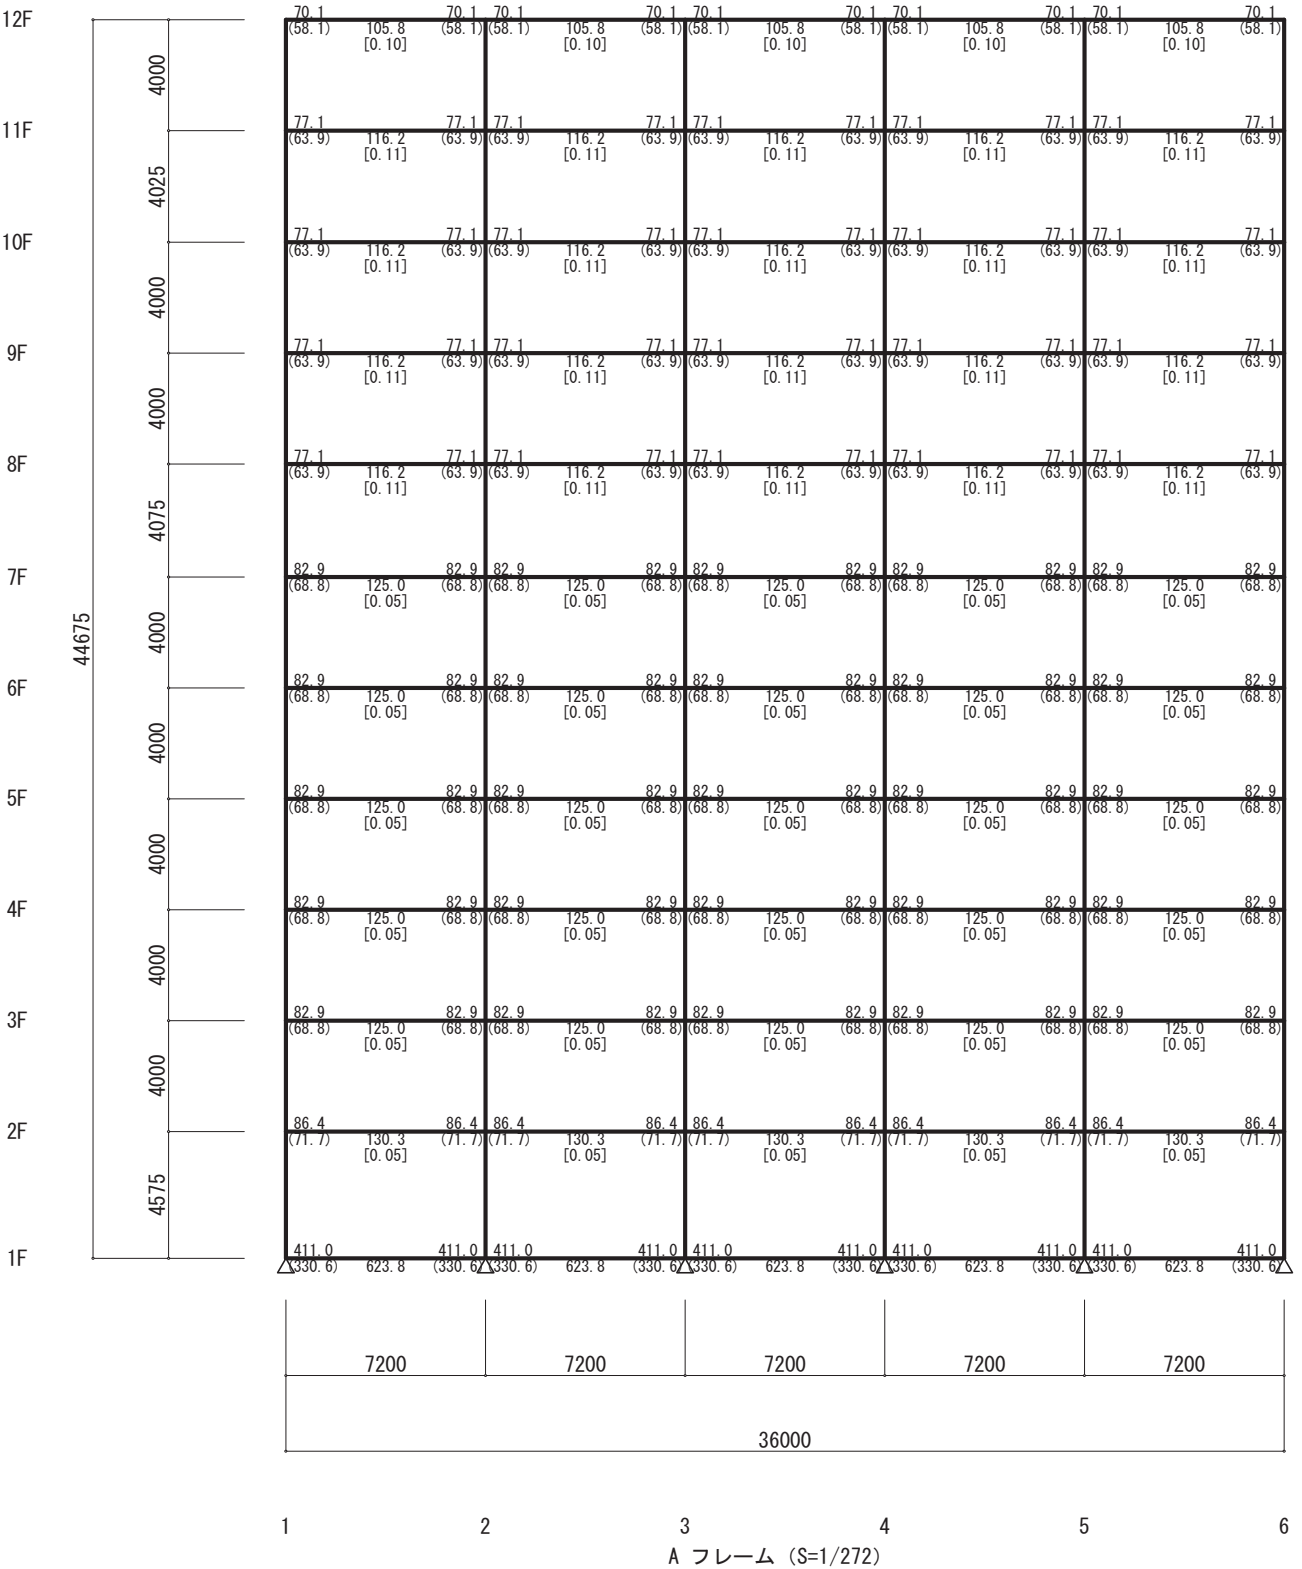


固定荷重+積載荷重

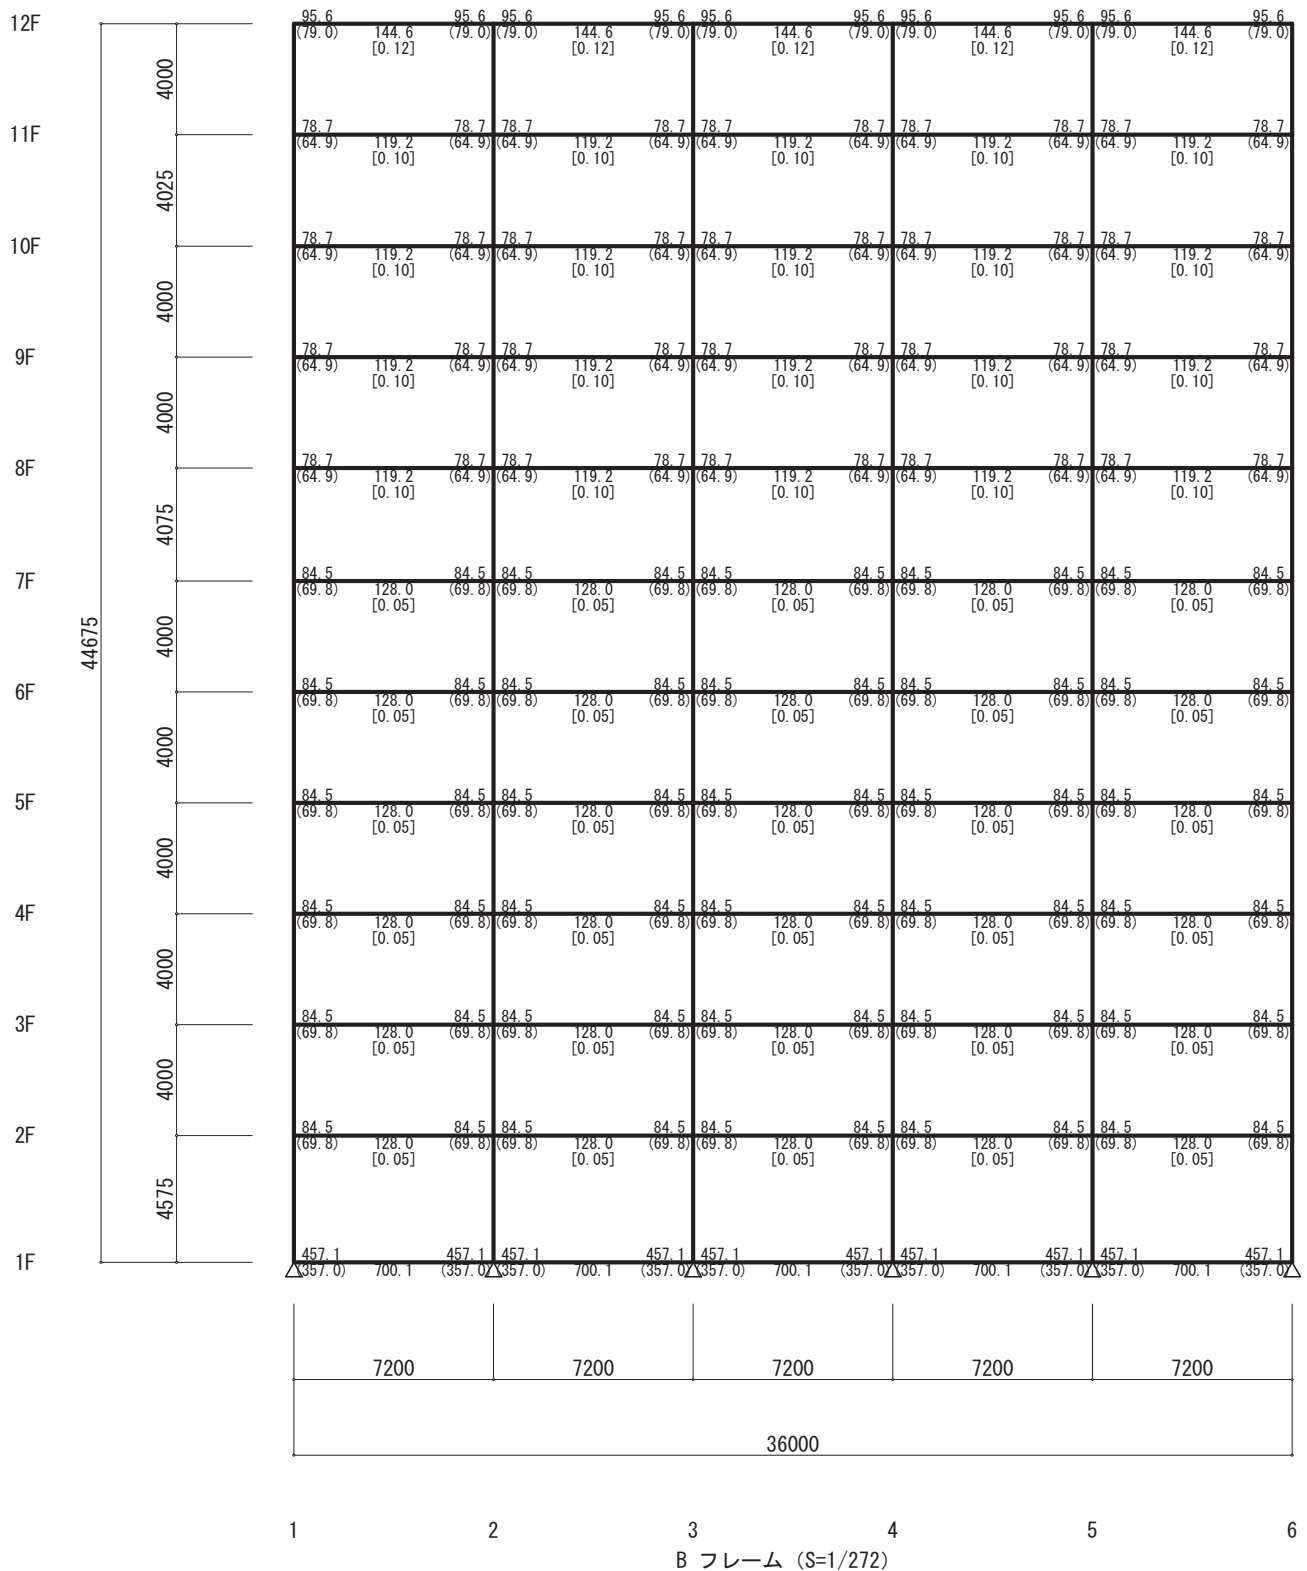


固定荷重+積載荷重

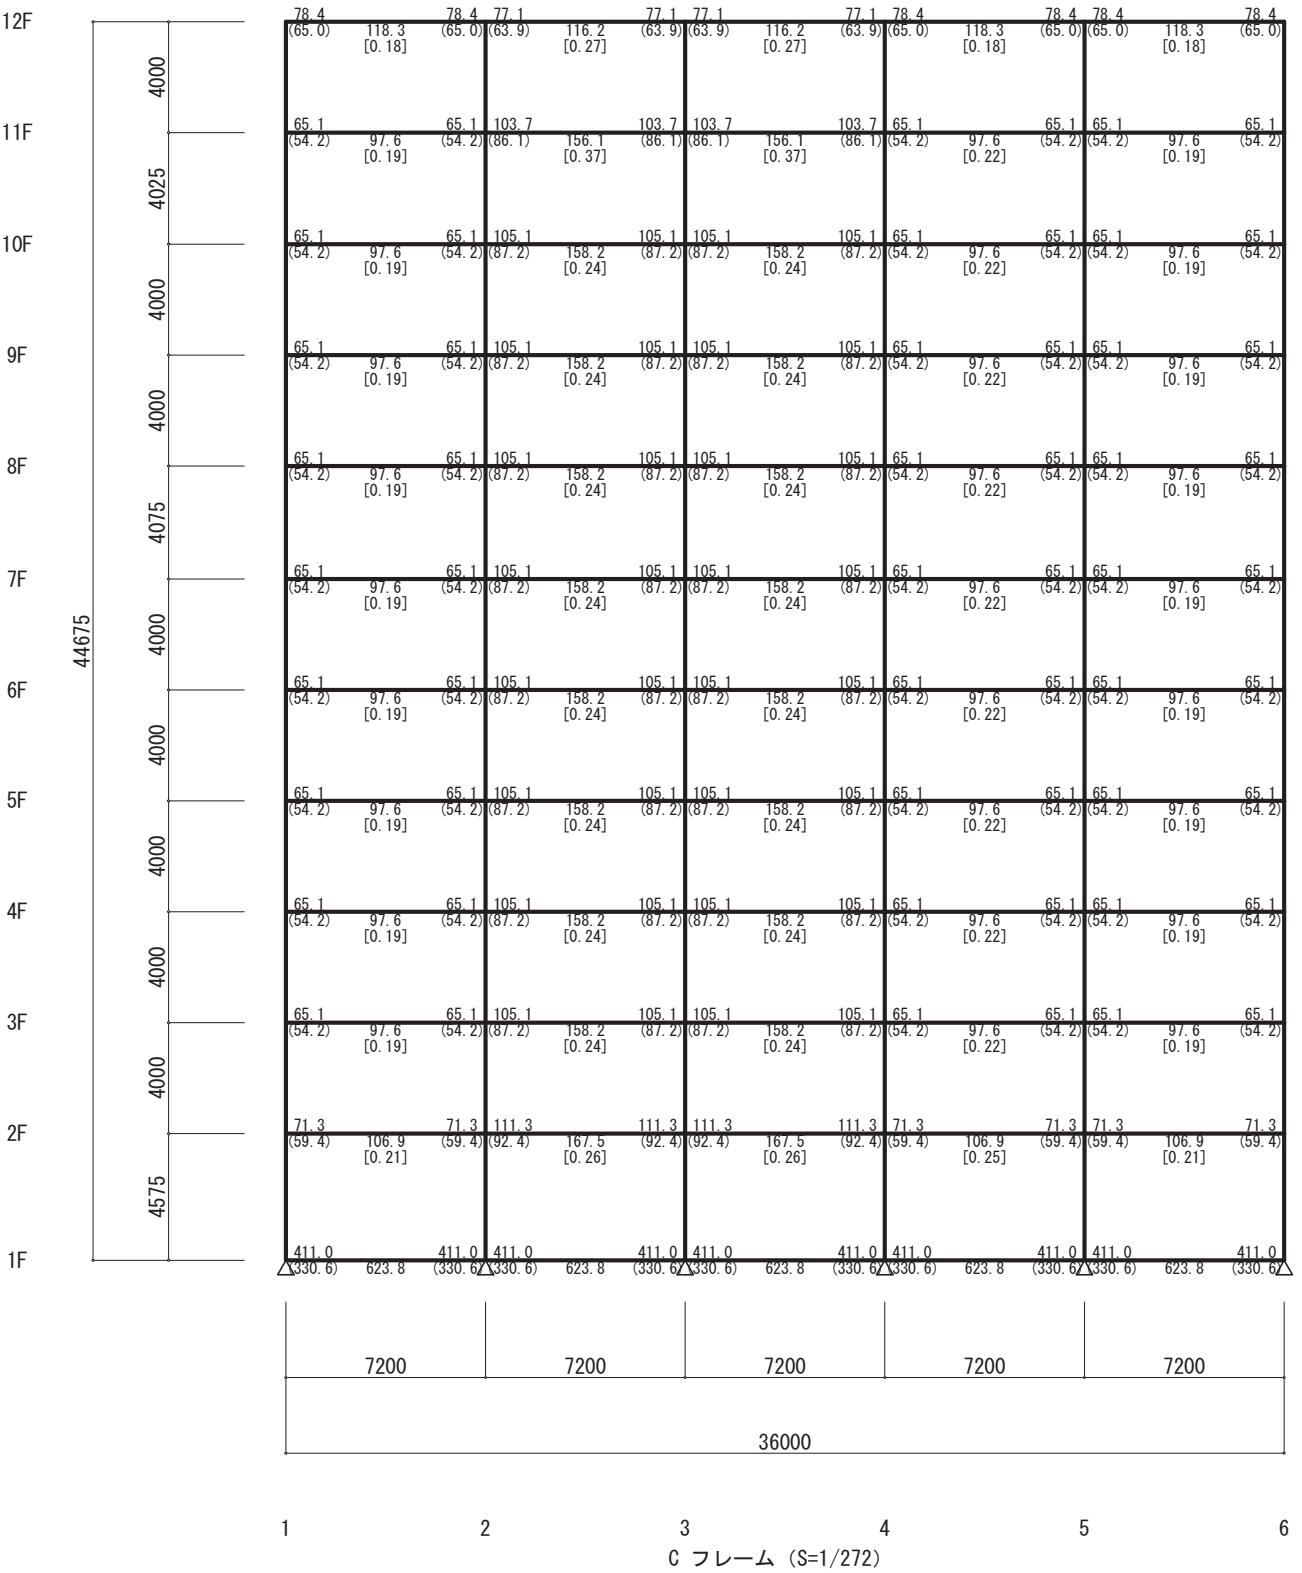


固定荷重+積載荷重

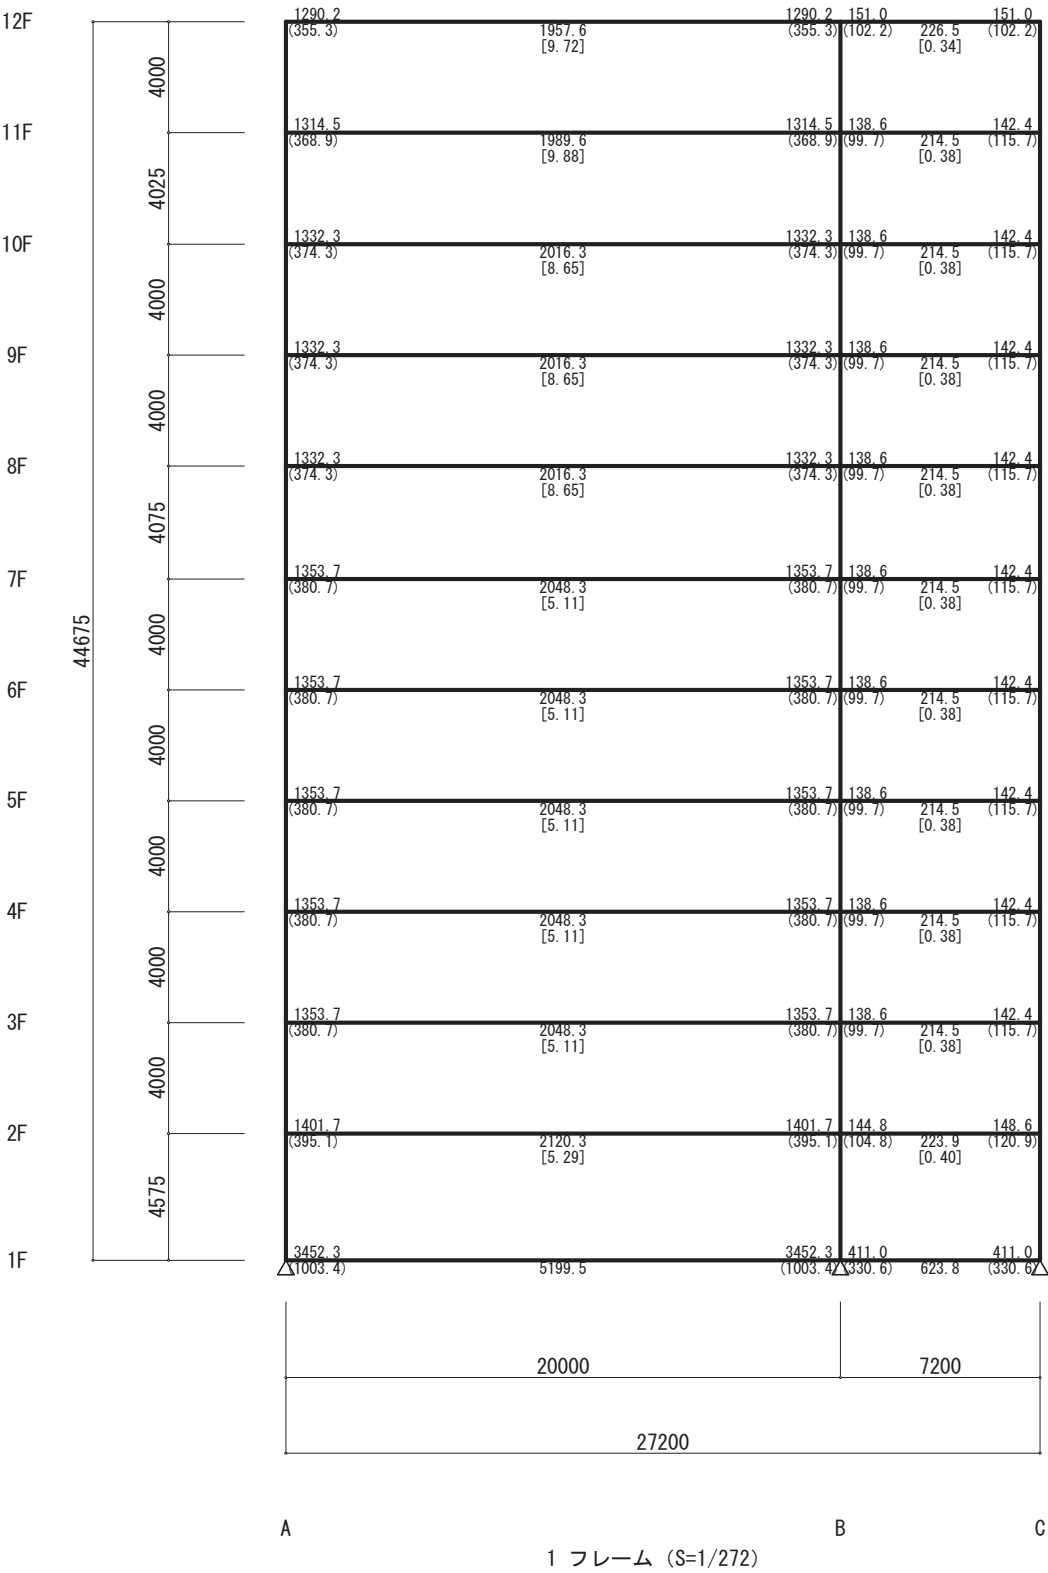


固定荷重+積載荷重

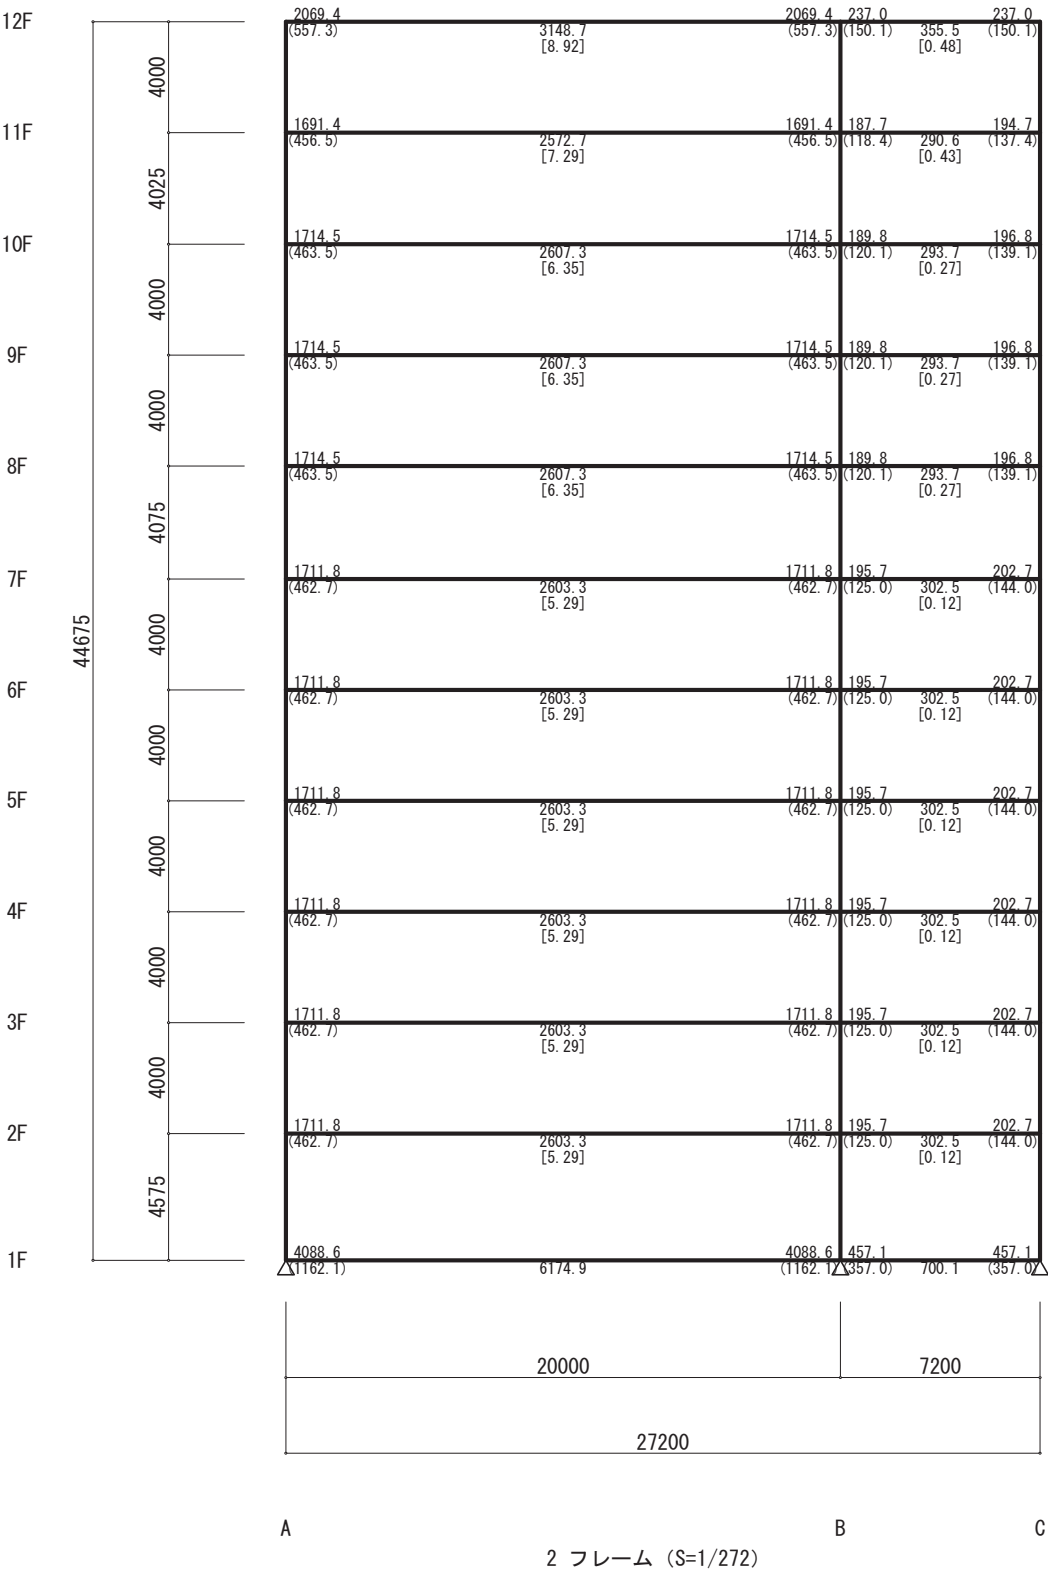


固定荷重+積載荷重

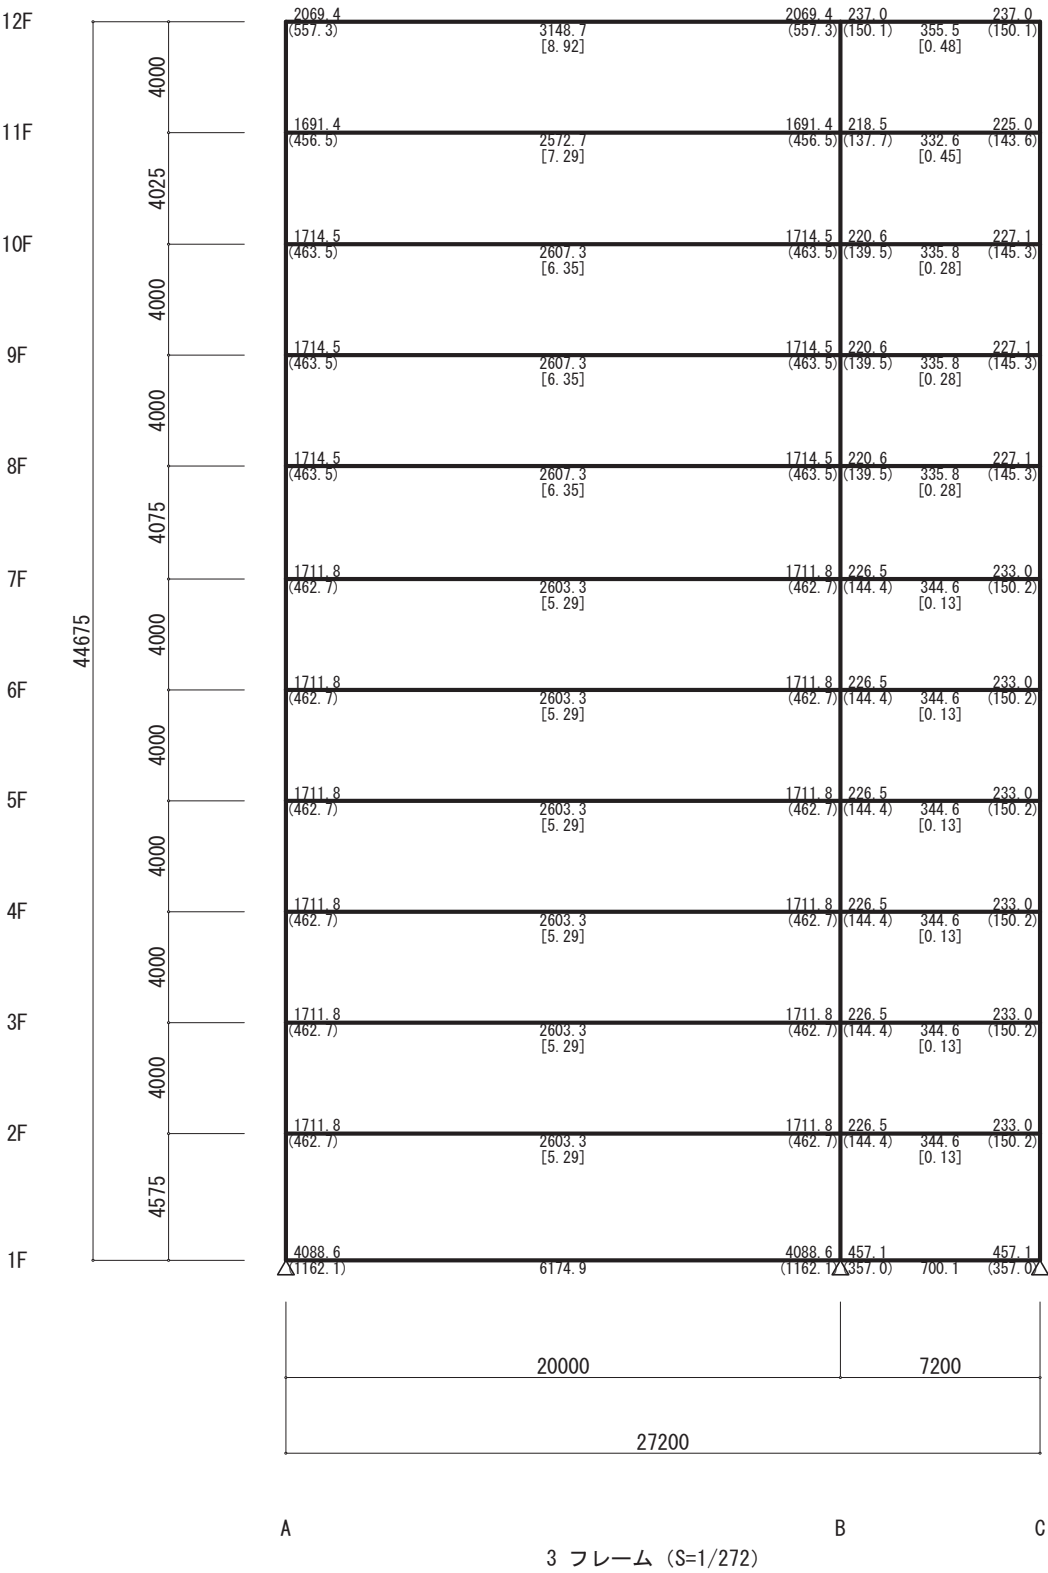


固定荷重+積載荷重

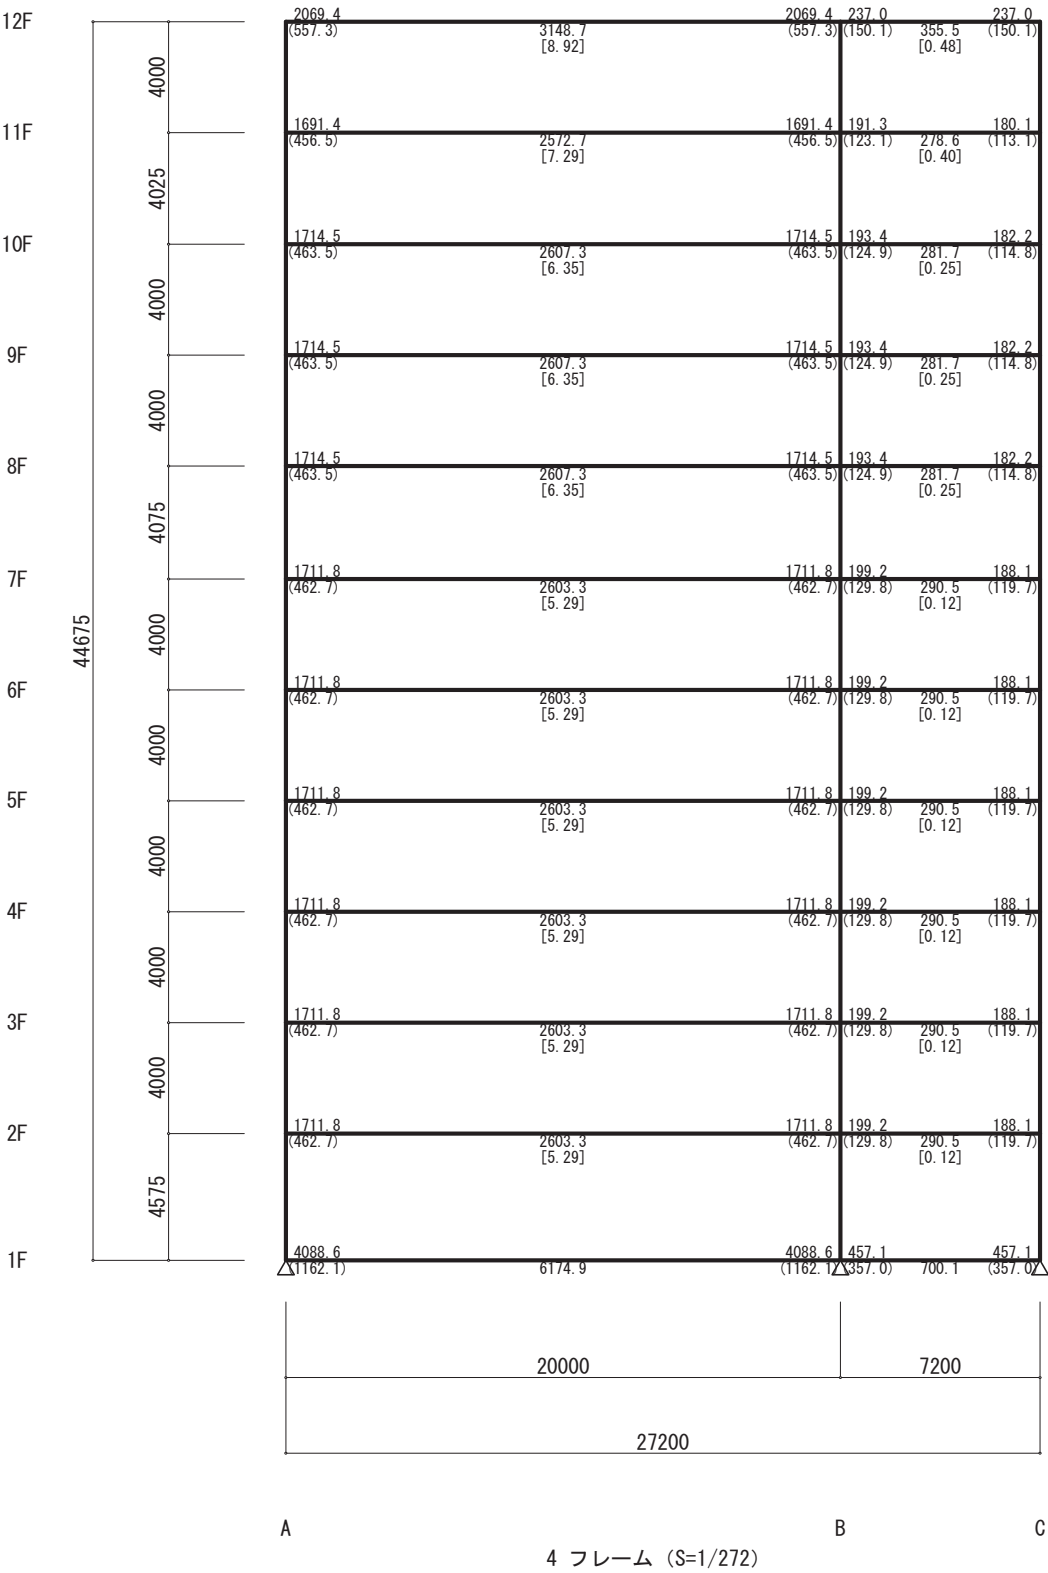

固定荷重+積載荷重

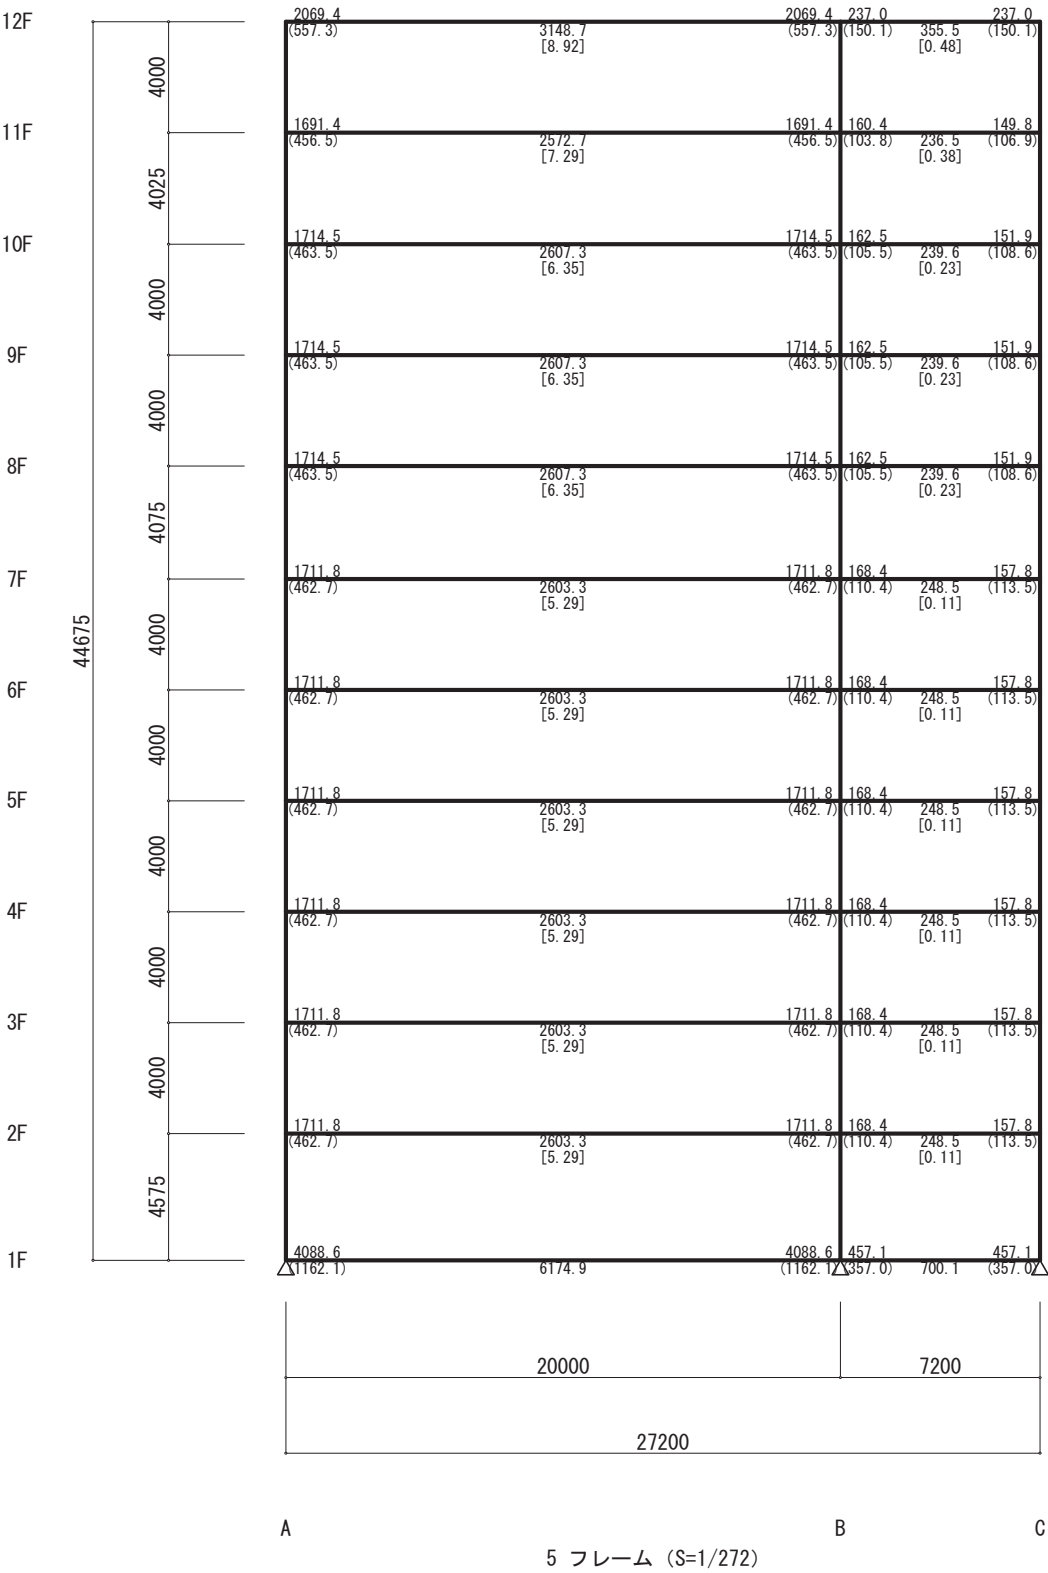

固定荷重+積載荷重

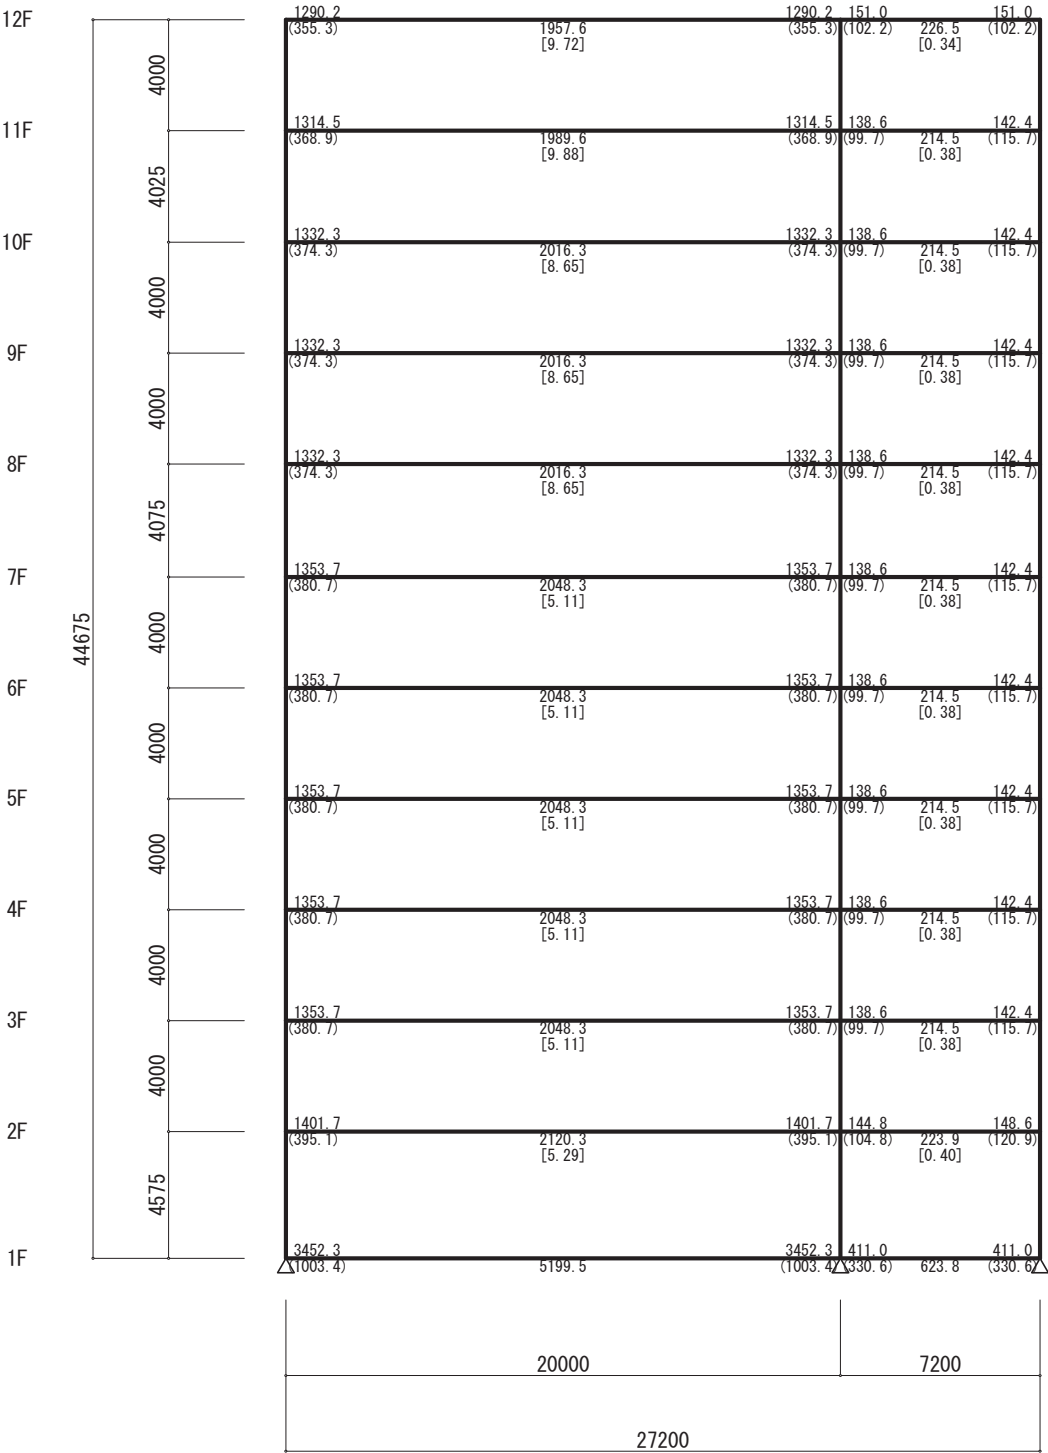

A B C
6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	2	3	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100
	3	4	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100
	4	5	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100
	5	6	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100
11F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
10F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
9F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
8F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
7F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	3	4	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	4	5	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
6F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	3	4	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	4	5	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
5F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	3	4	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	4	5	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
4F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	3	4	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	4	5	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
3F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	3	4	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	4	5	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
2F	1	2	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	2	3	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	3	4	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	4	5	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	5	6	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
1F	1	2	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	2	3	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	3	4	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	4	5	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	5	6	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	2	3	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	3	4	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	4	5	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	5	6	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
11F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
10F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
9F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
8F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
7F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	2	3	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	3	4	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	4	5	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	5	6	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	78.4	78.4	118.3	65.0	65.0	0.0	0.0	0.180
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	78.4	78.4	118.3	65.0	65.0	0.0	0.0	0.180
	5	6	78.4	78.4	118.3	65.0	65.0	0.0	0.0	0.180
11F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
10F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
9F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	2	3	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	3	4	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	4	5	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	5	6	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1290.2	1290.2	1957.6	355.3	355.3	0.0	0.0	9.719
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
11F	A	B	1314.5	1314.5	1989.6	368.9	368.9	0.0	0.0	9.878
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	1332.3	1332.3	2016.3	374.3	374.3	0.0	0.0	8.646
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	1332.3	1332.3	2016.3	374.3	374.3	0.0	0.0	8.646
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1332.3	1332.3	2016.3	374.3	374.3	0.0	0.0	8.646
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1401.7	1401.7	2120.3	395.1	395.1	0.0	0.0	5.288
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	3452.3	3452.3	5199.5	1003.4	1003.4	0.0	0.0	
	B	C	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
9F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
8F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	4088.6	4088.6	6174.9	1162.1	1162.1	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
8F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	4088.6	4088.6	6174.9	1162.1	1162.1	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	4088.6	4088.6	6174.9	1162.1	1162.1	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
9F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
8F	A	B	1714.5	1714.5	2607.3	463.5	463.5	0.0	0.0	6.346
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	4088.6	4088.6	6174.9	1162.1	1162.1	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1290.2	1290.2	1957.6	355.3	355.3	0.0	0.0	9.719
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
11F	A	B	1314.5	1314.5	1989.6	368.9	368.9	0.0	0.0	9.878
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	1332.3	1332.3	2016.3	374.3	374.3	0.0	0.0	8.646
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	1332.3	1332.3	2016.3	374.3	374.3	0.0	0.0	8.646
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1332.3	1332.3	2016.3	374.3	374.3	0.0	0.0	8.646
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1401.7	1401.7	2120.3	395.1	395.1	0.0	0.0	5.288
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	3452.3	3452.3	5199.5	1003.4	1003.4	0.0	0.0	
	B	C	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	


A-1.2 節点重量


A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段：D.L（固定荷重重量）（kN）


中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

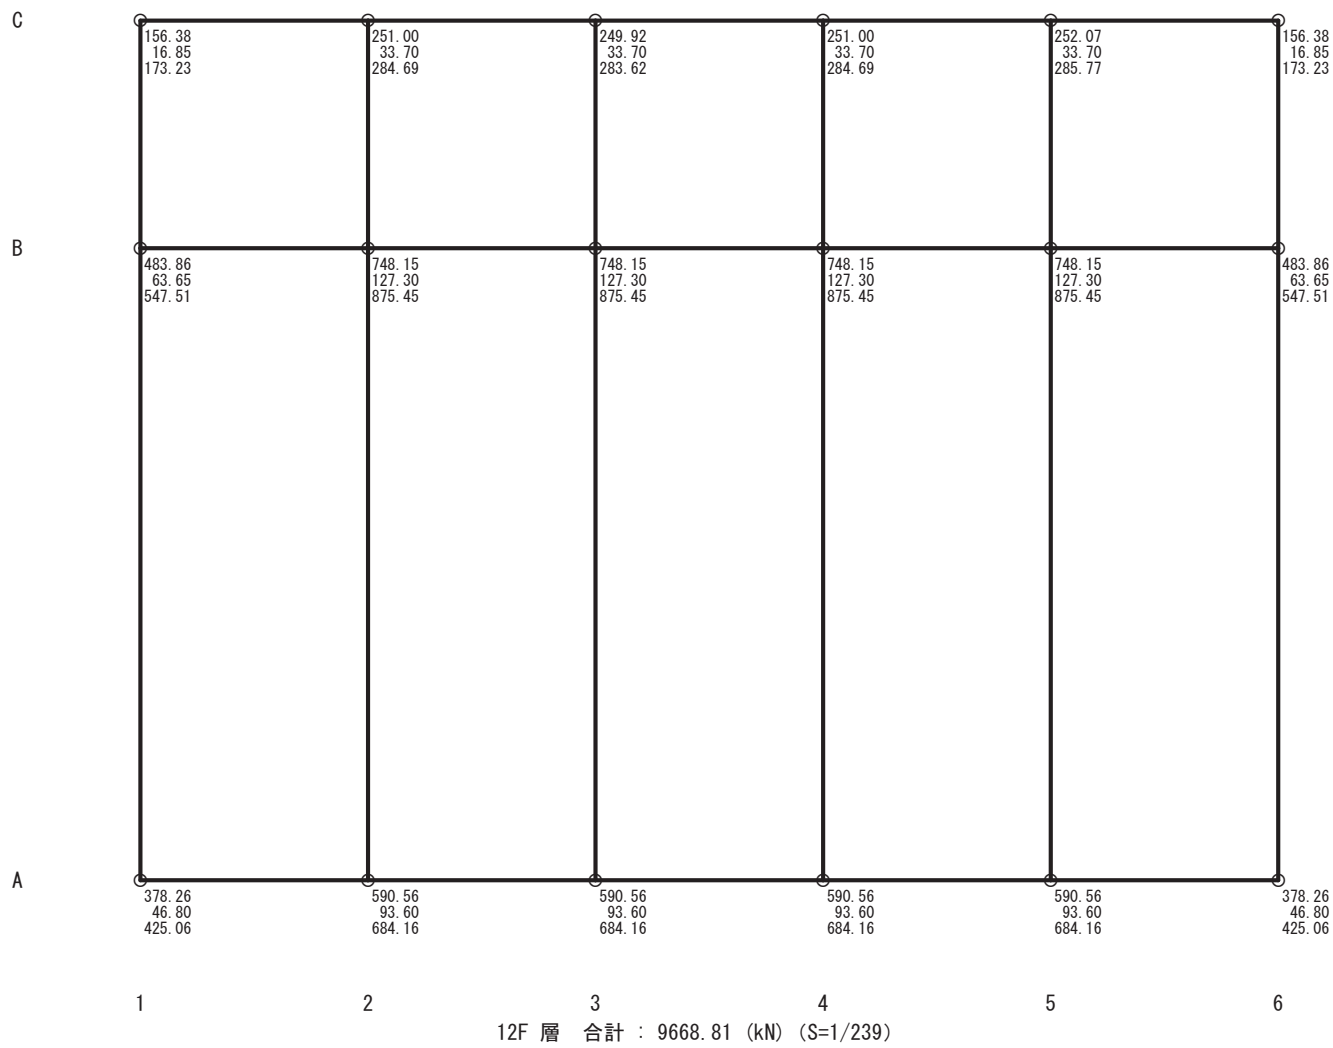


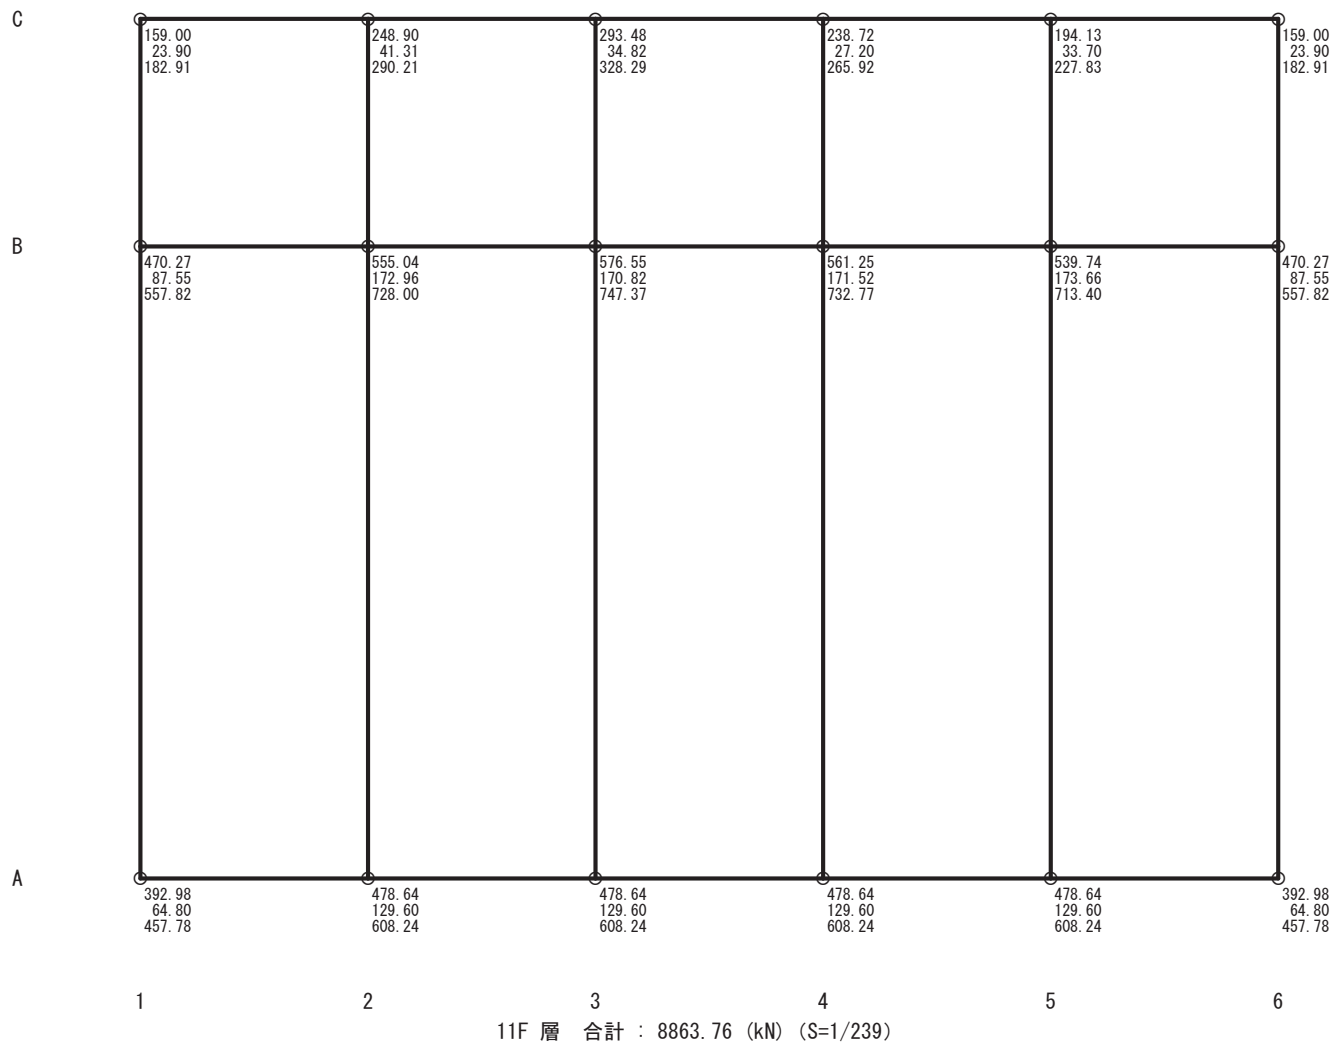


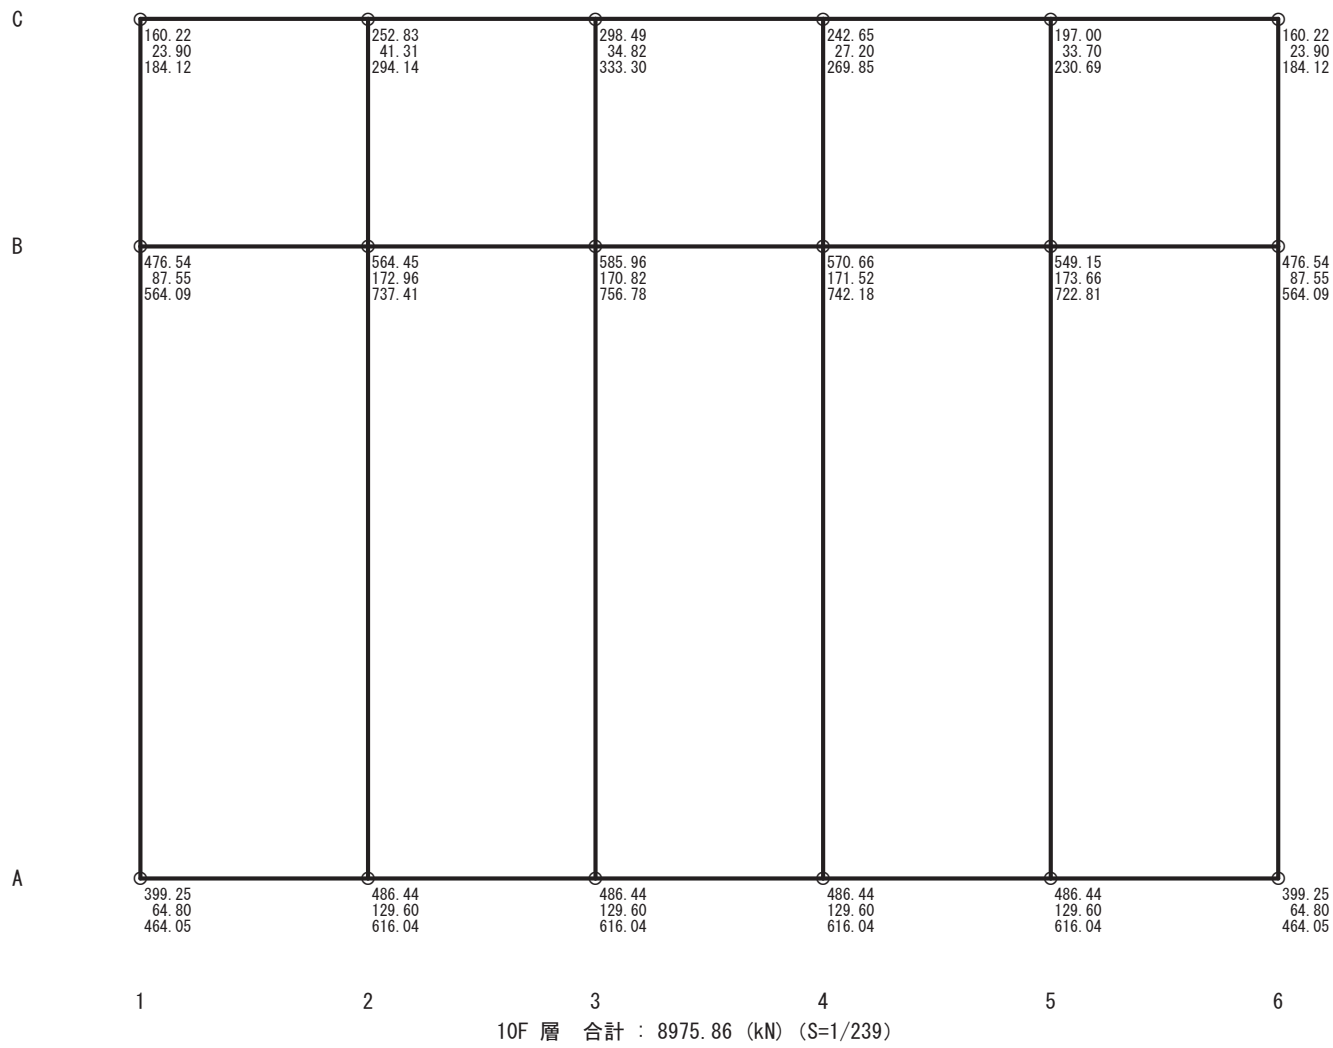


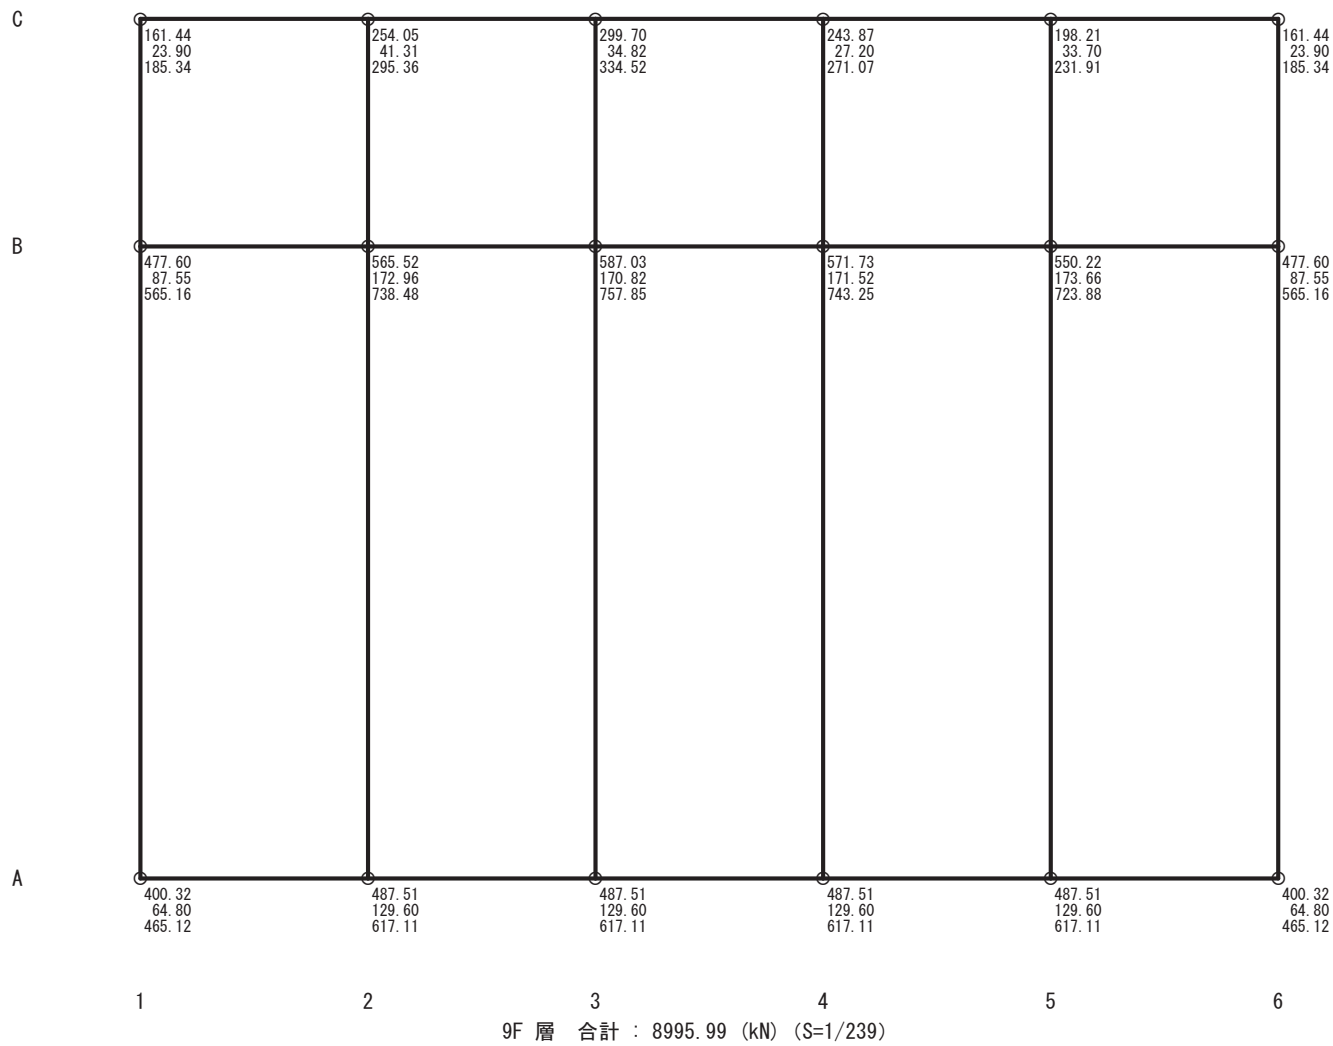


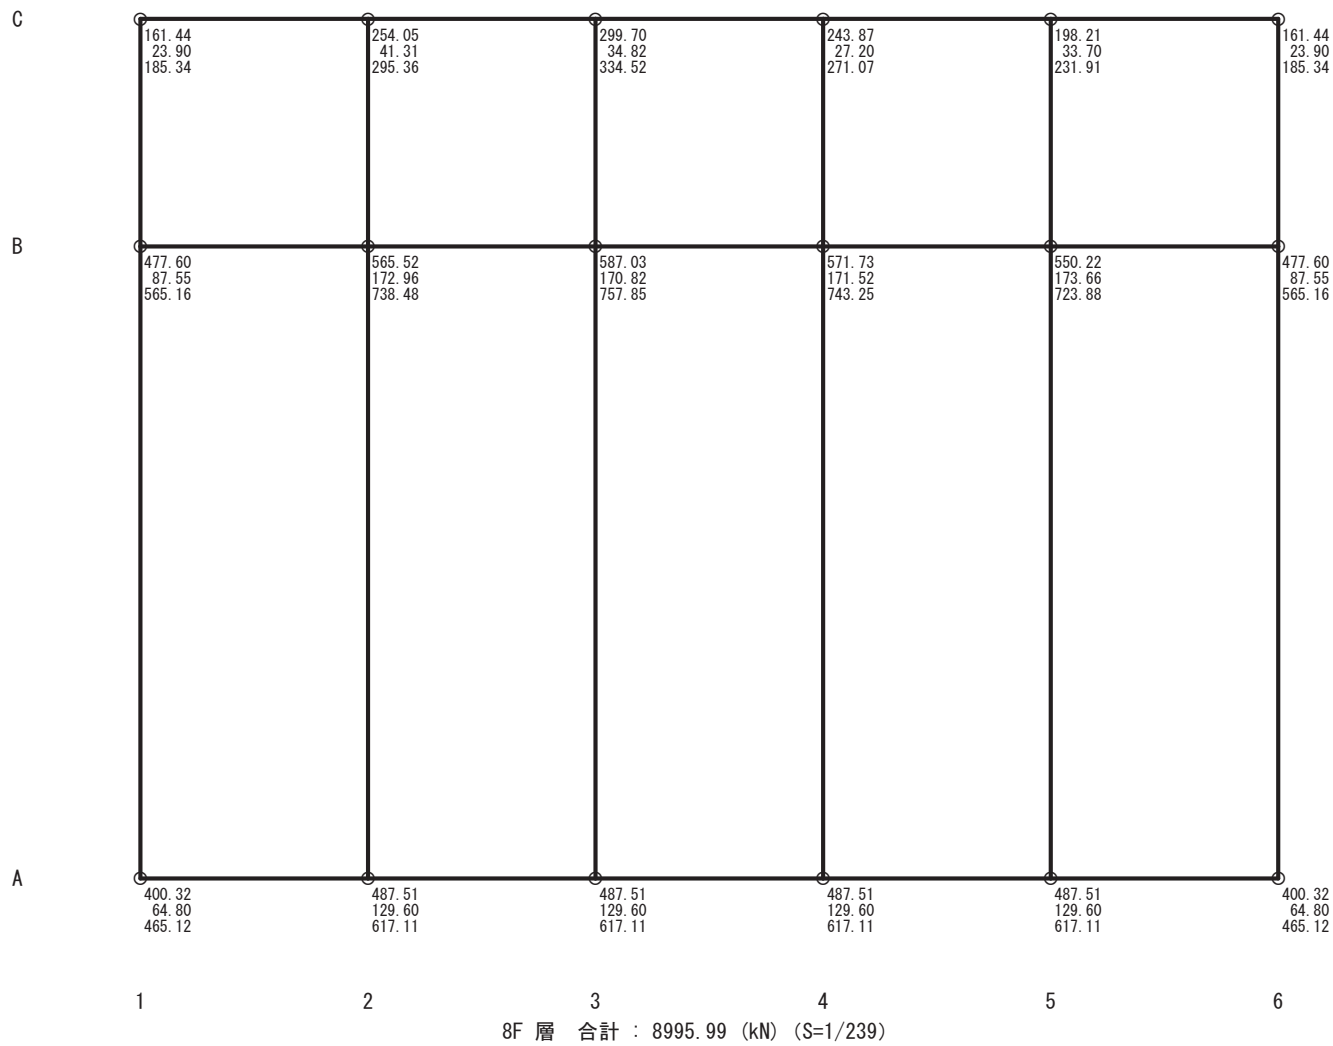


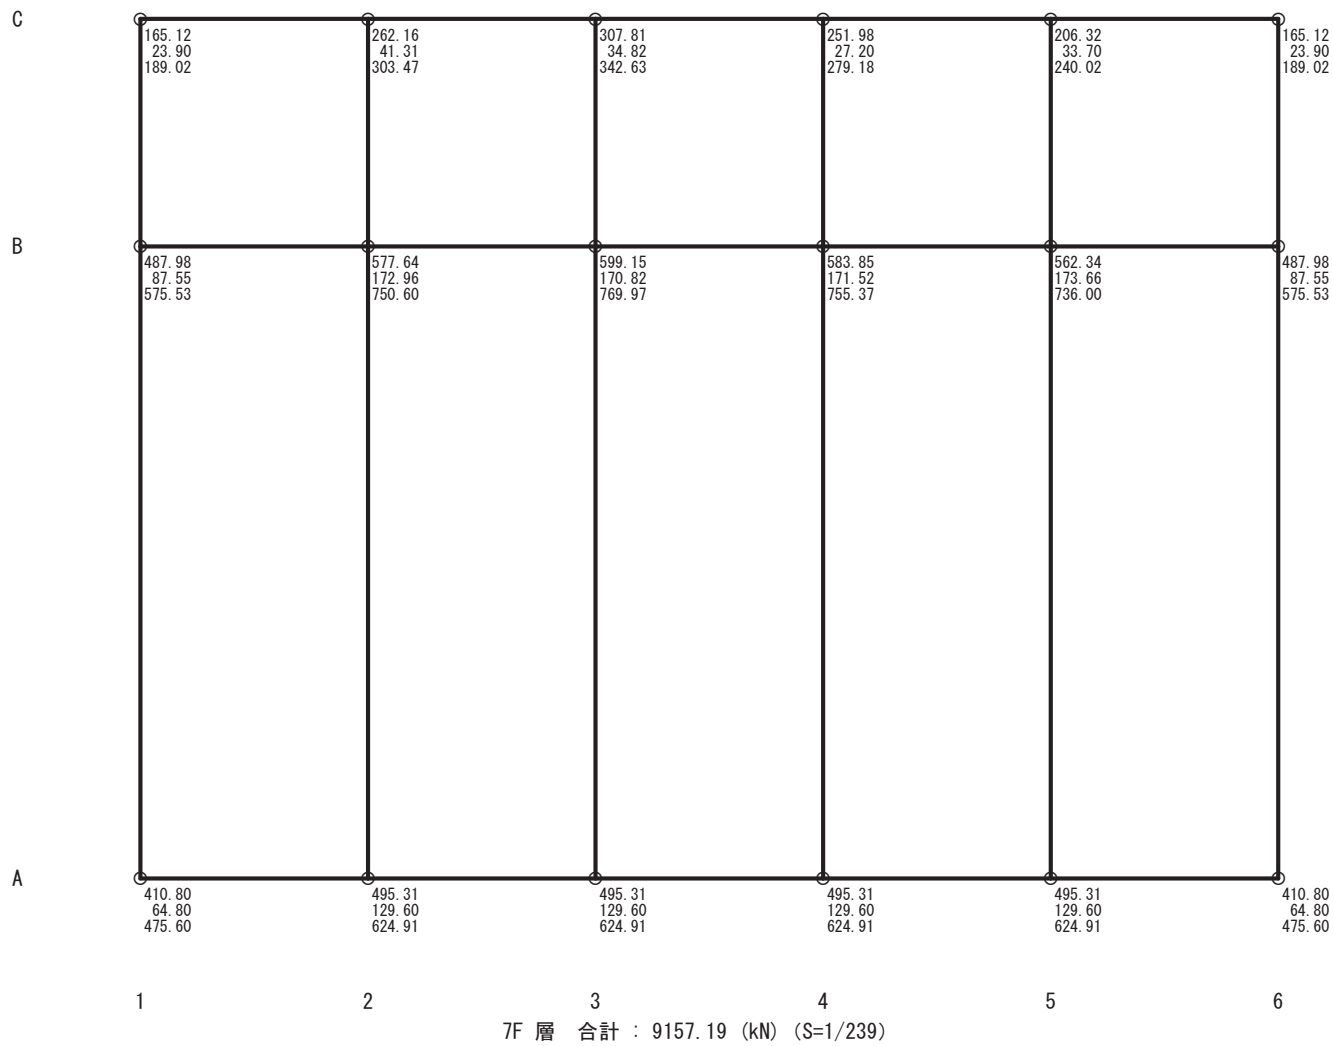


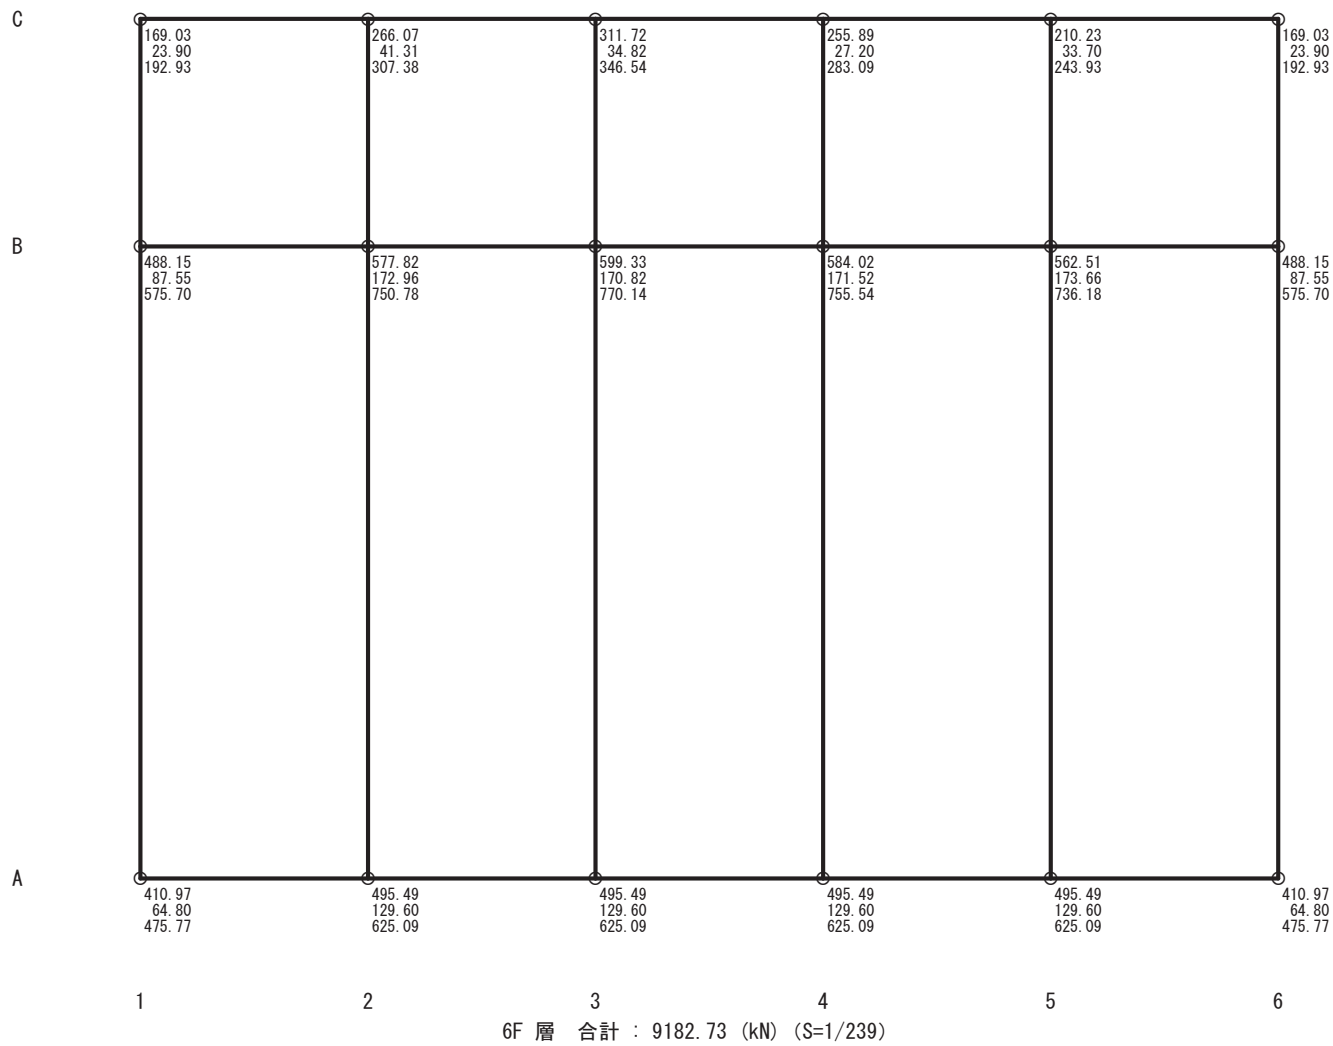


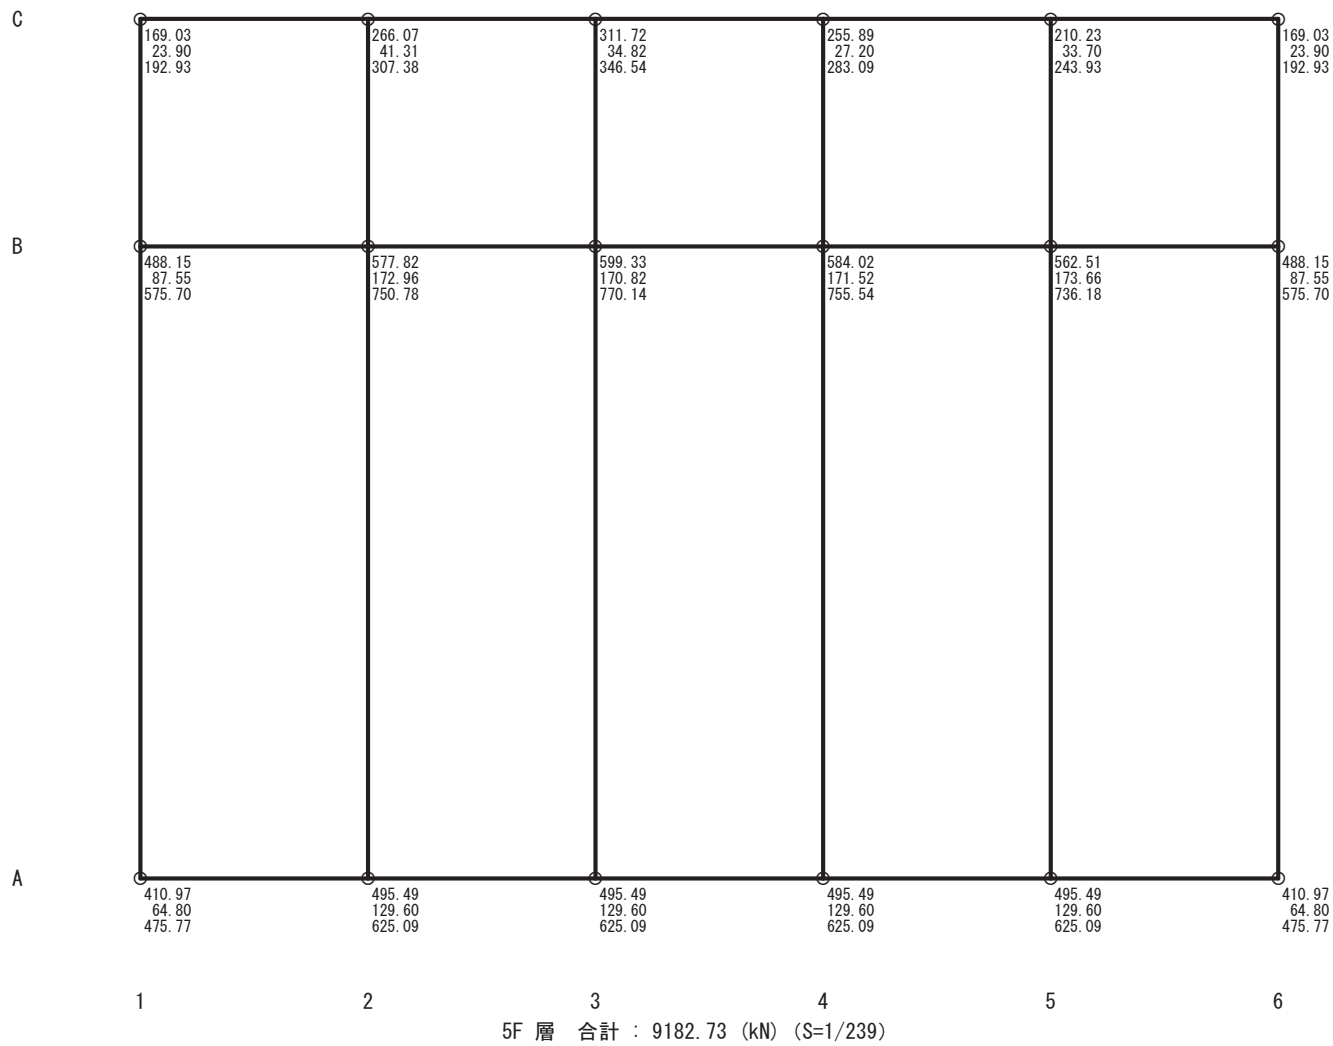

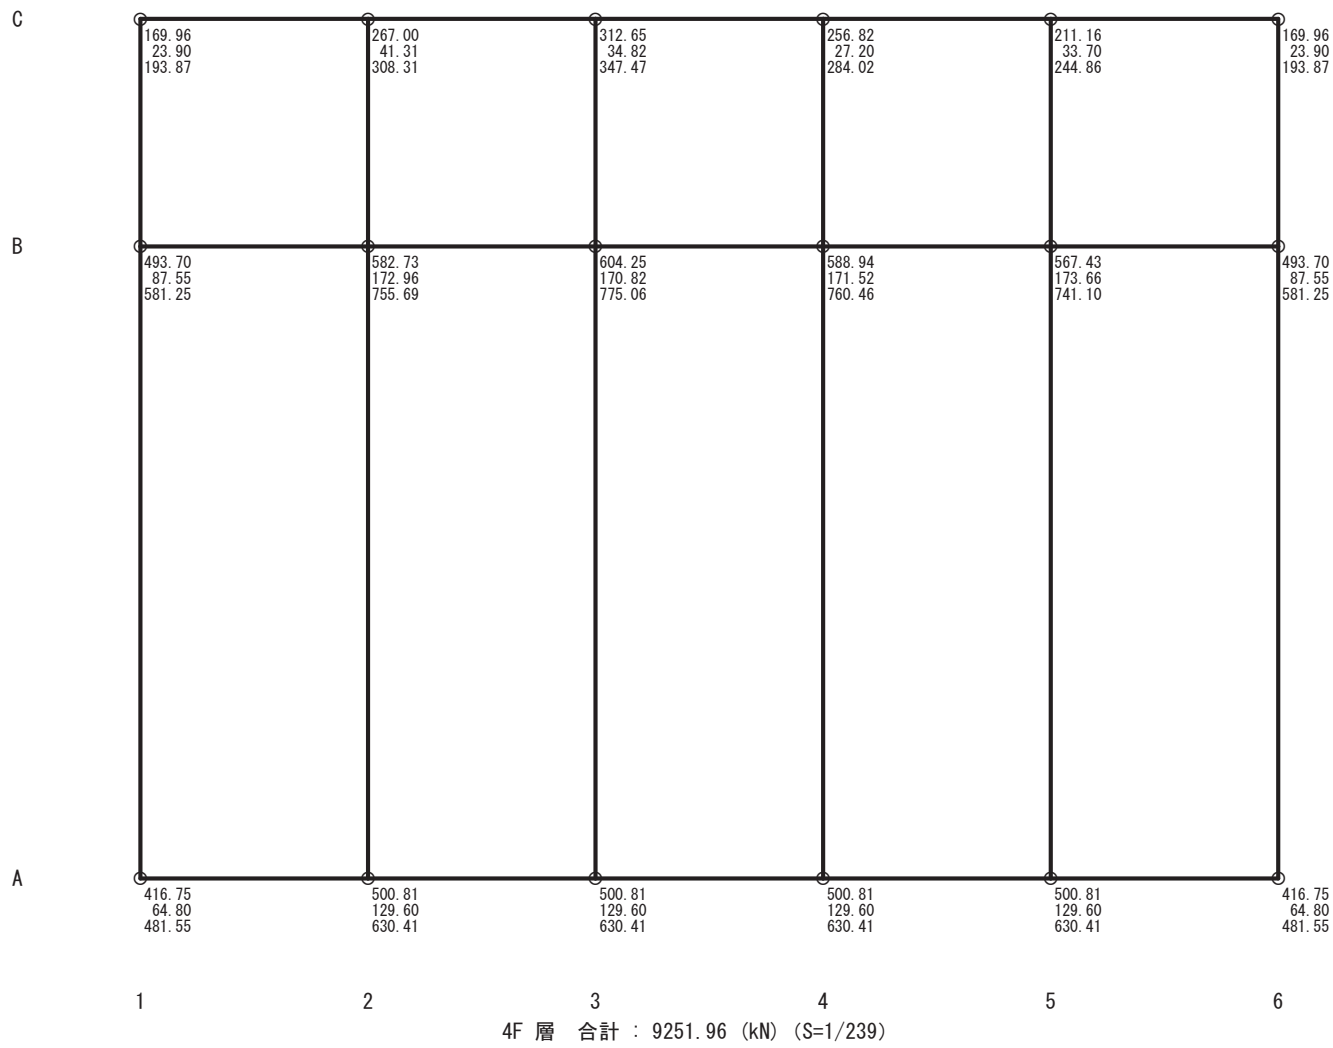


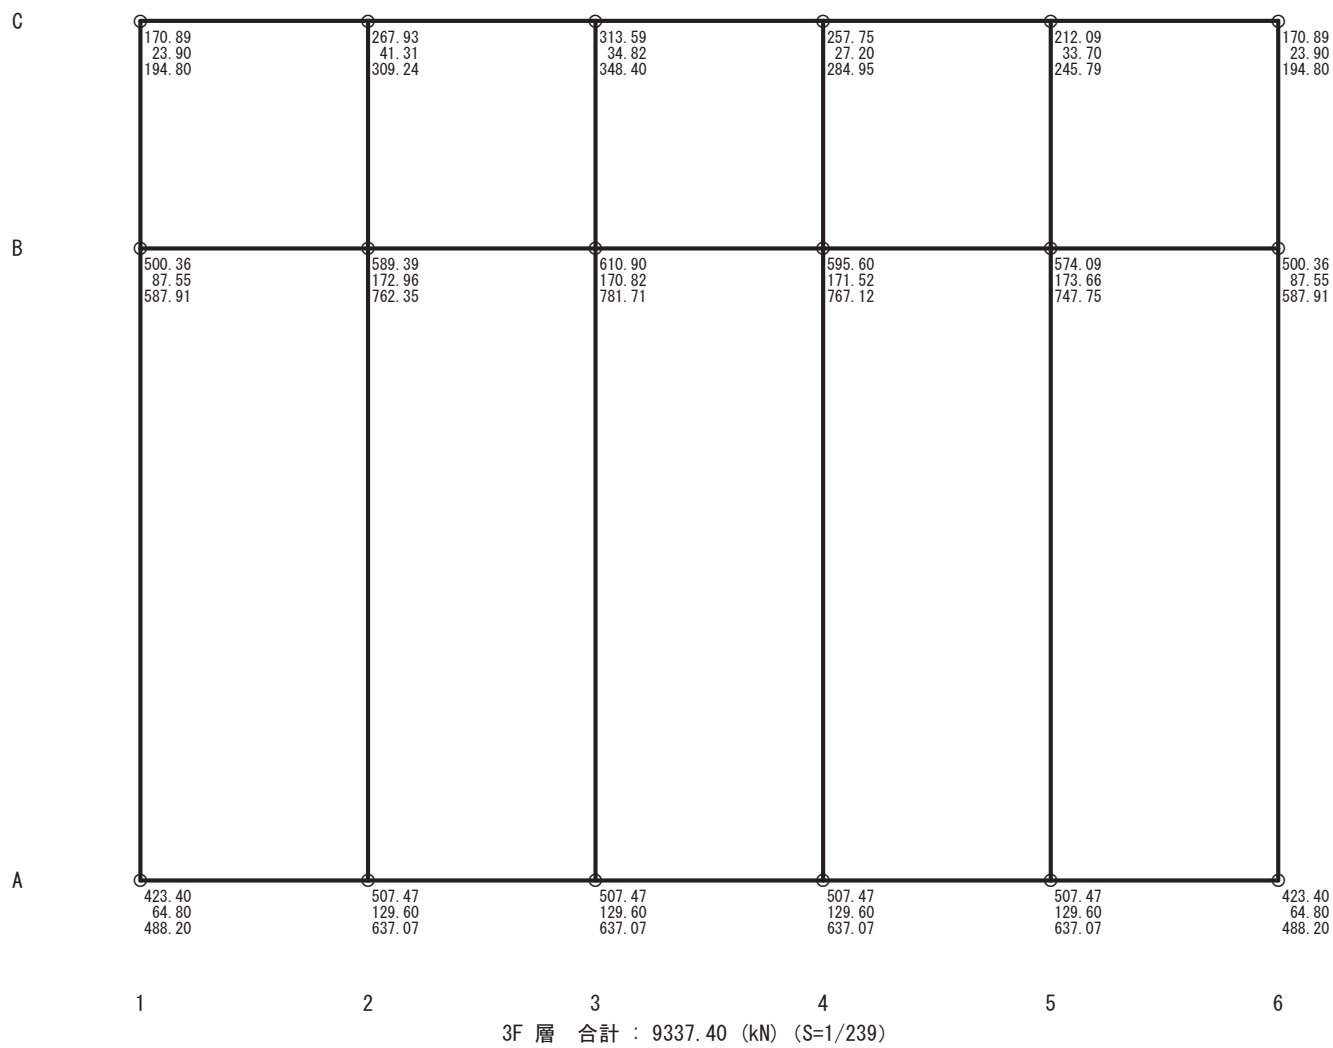


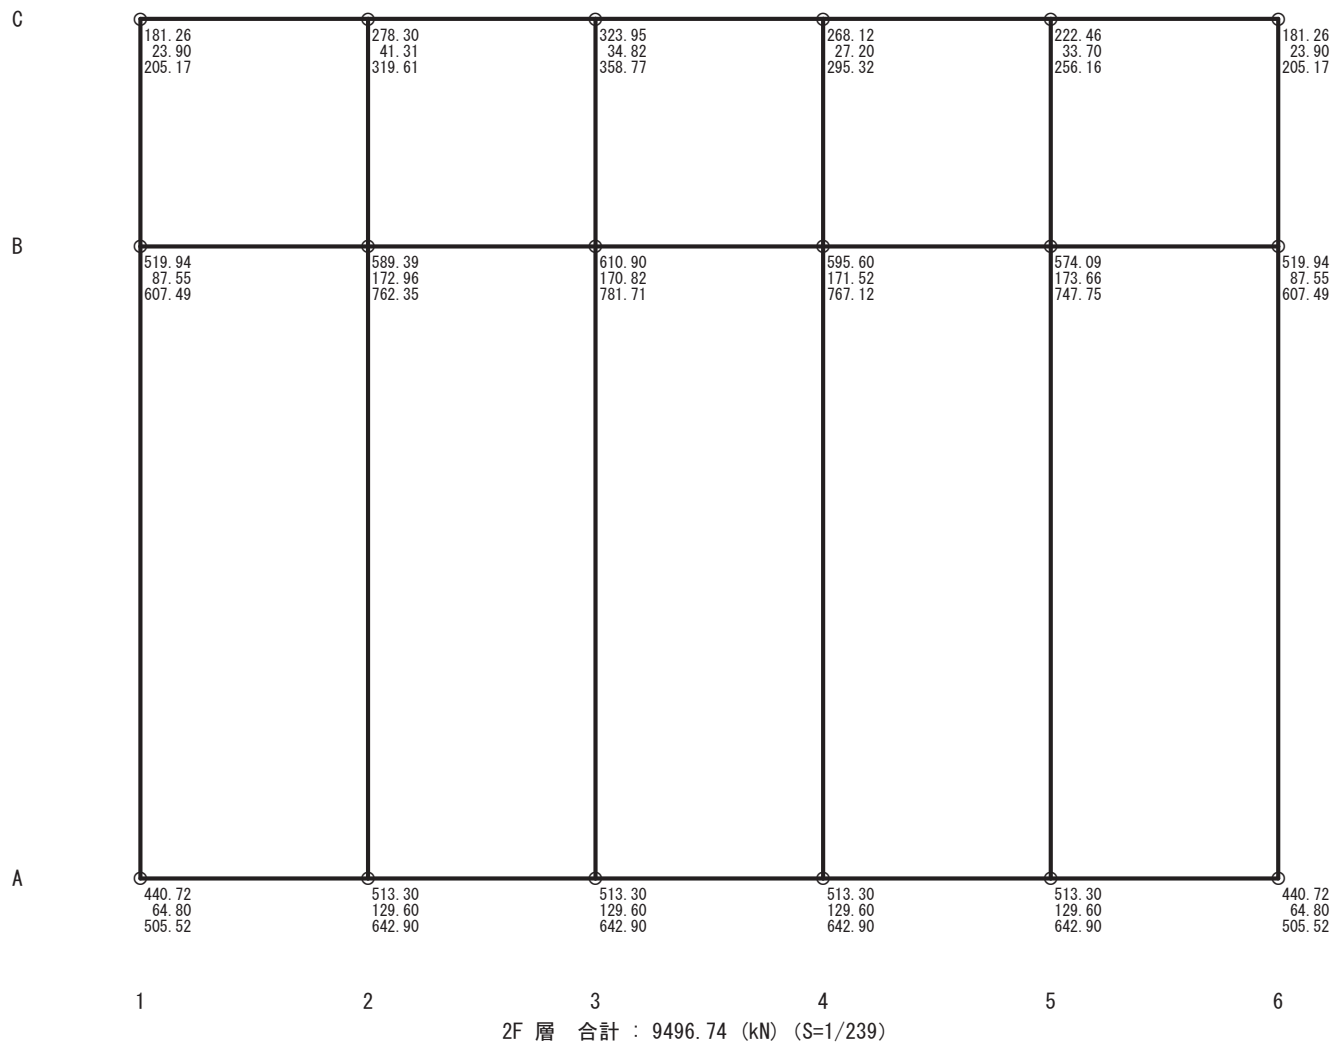


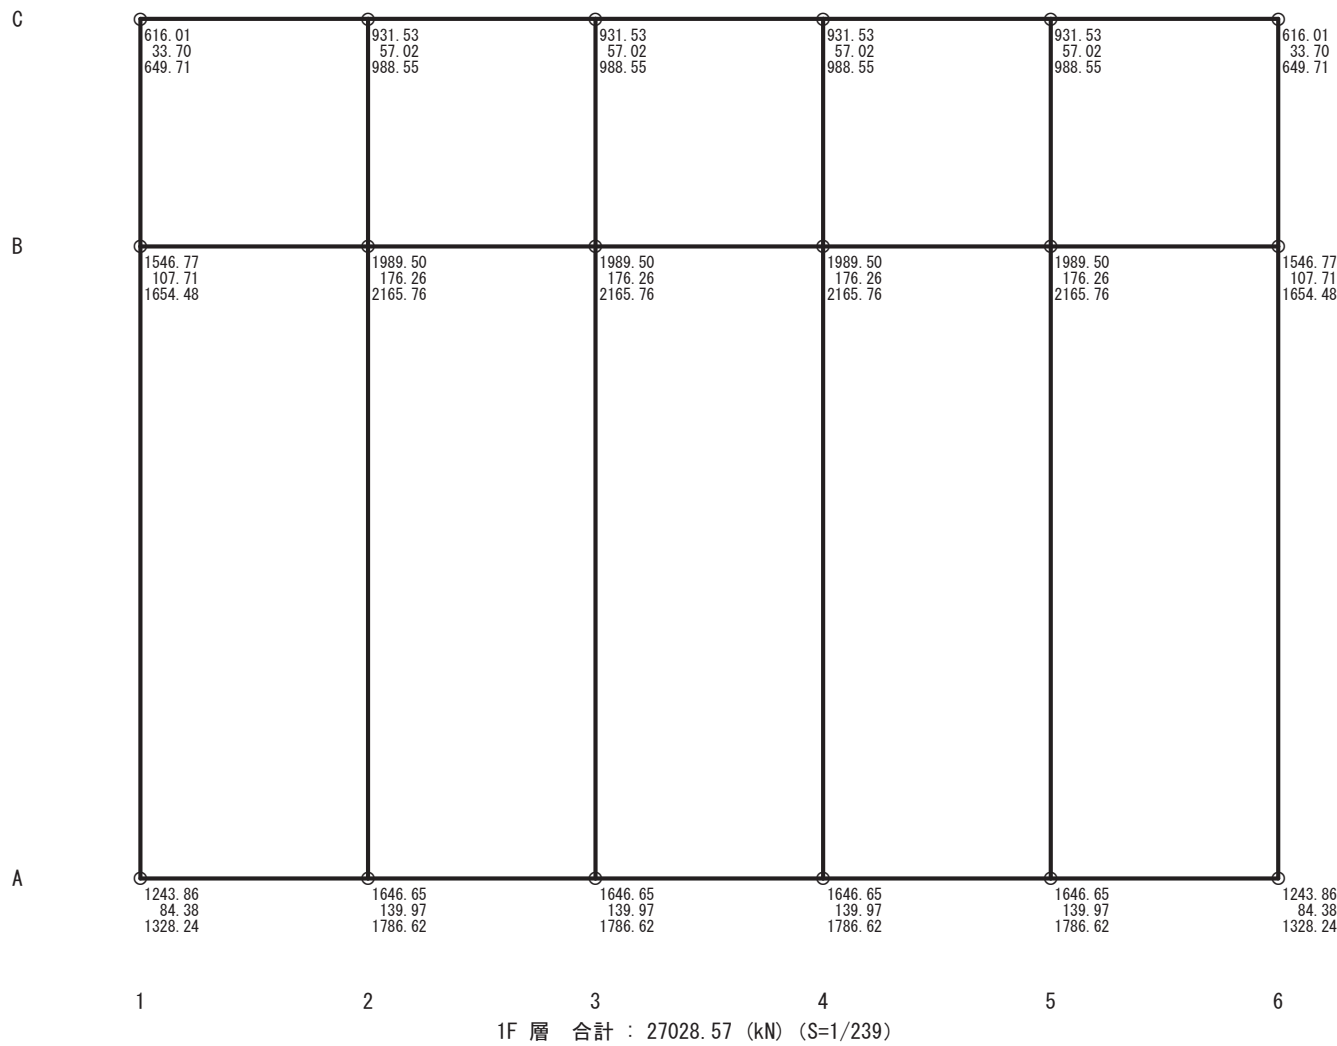



A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

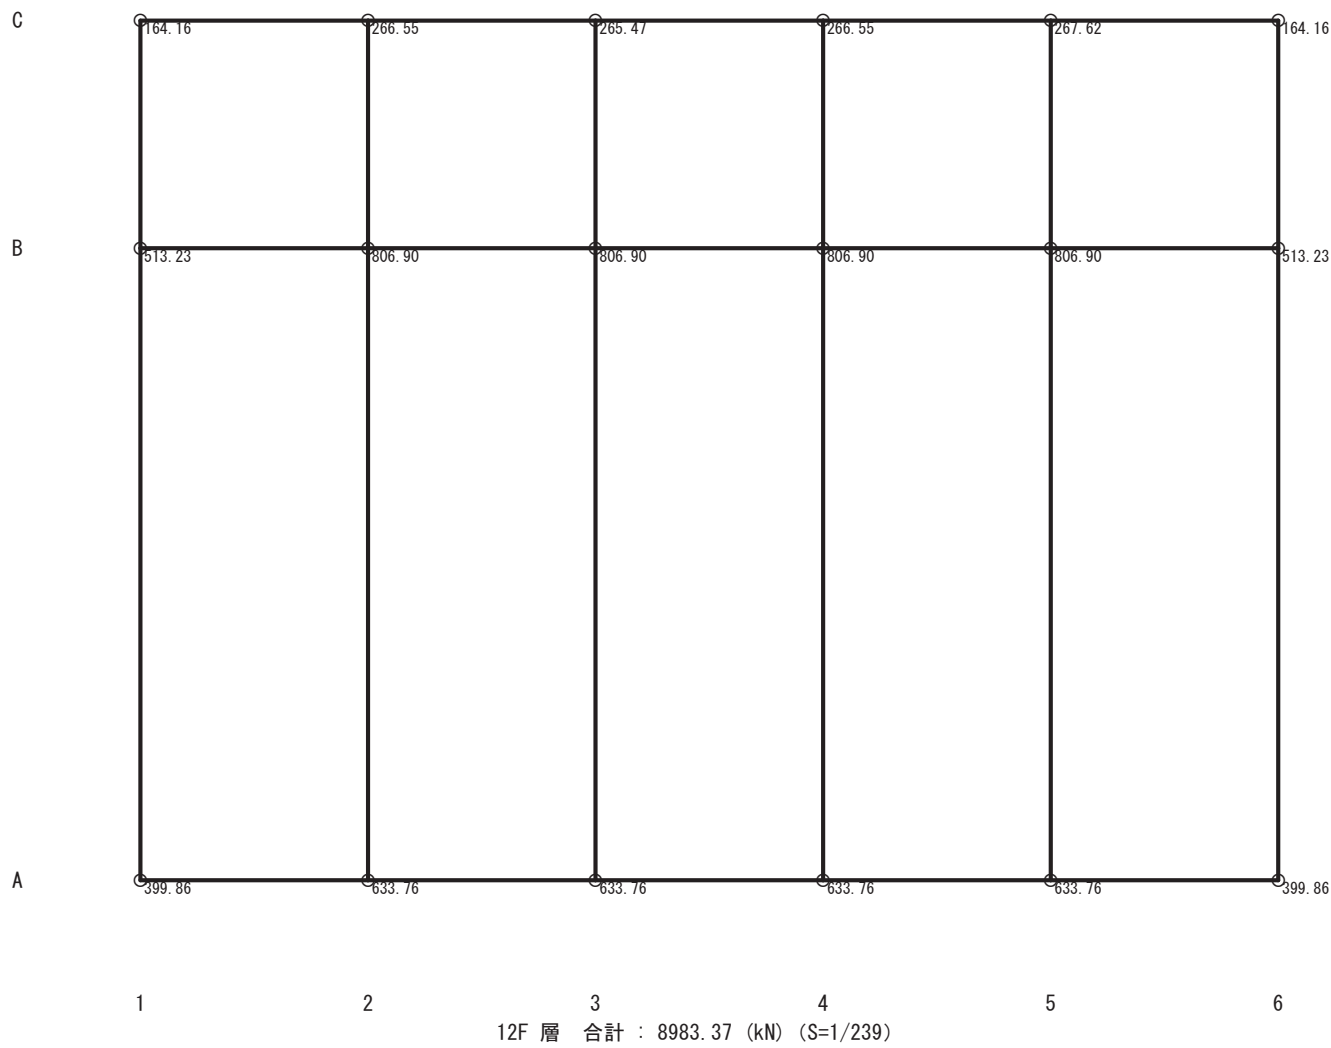


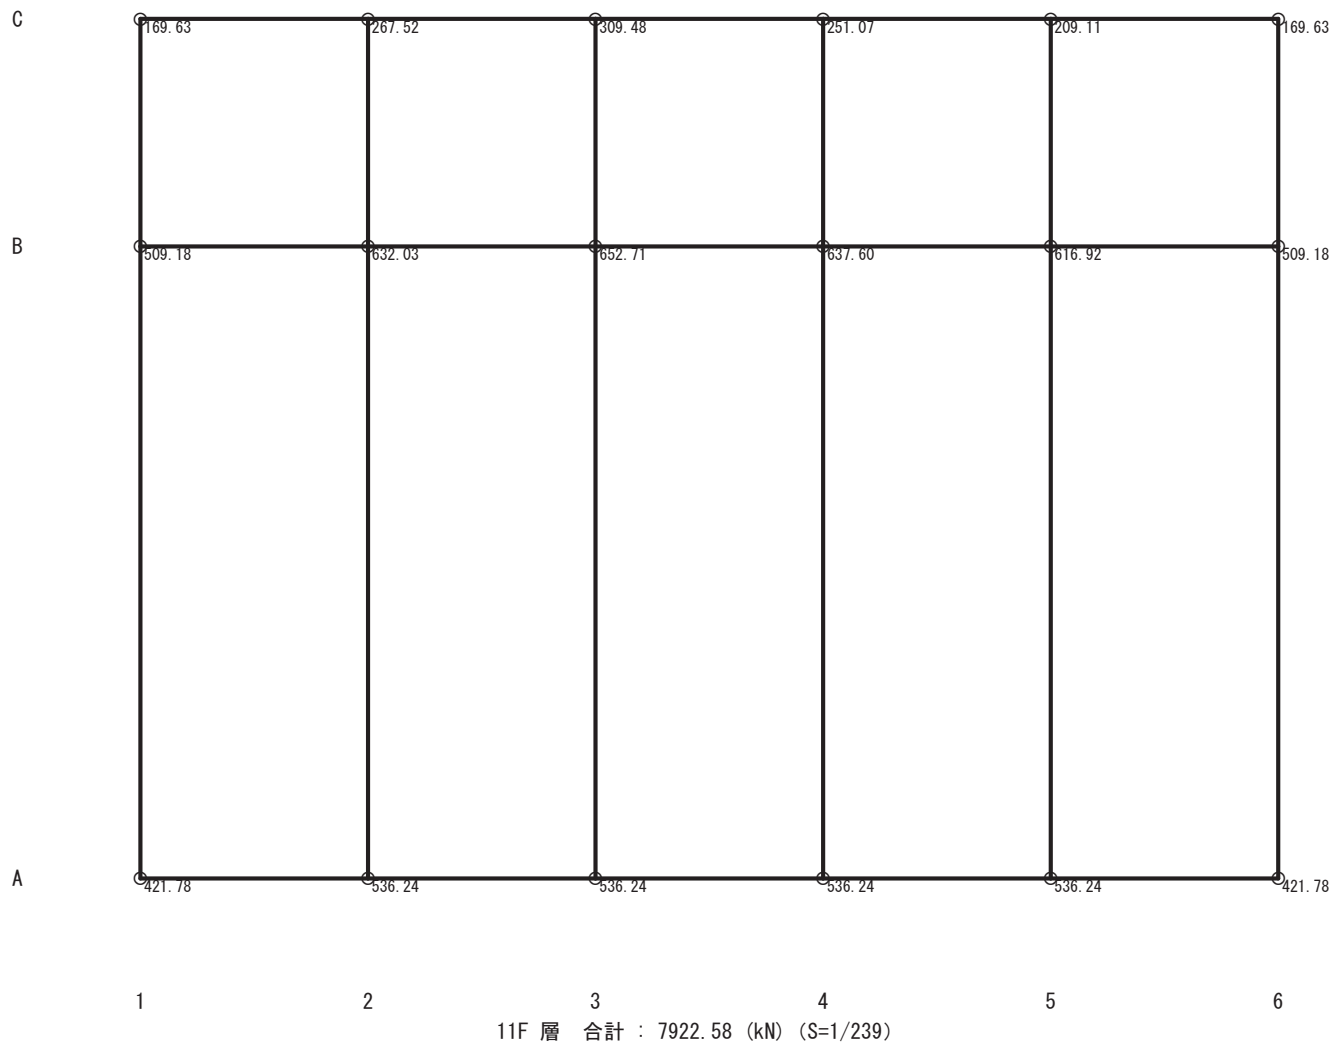


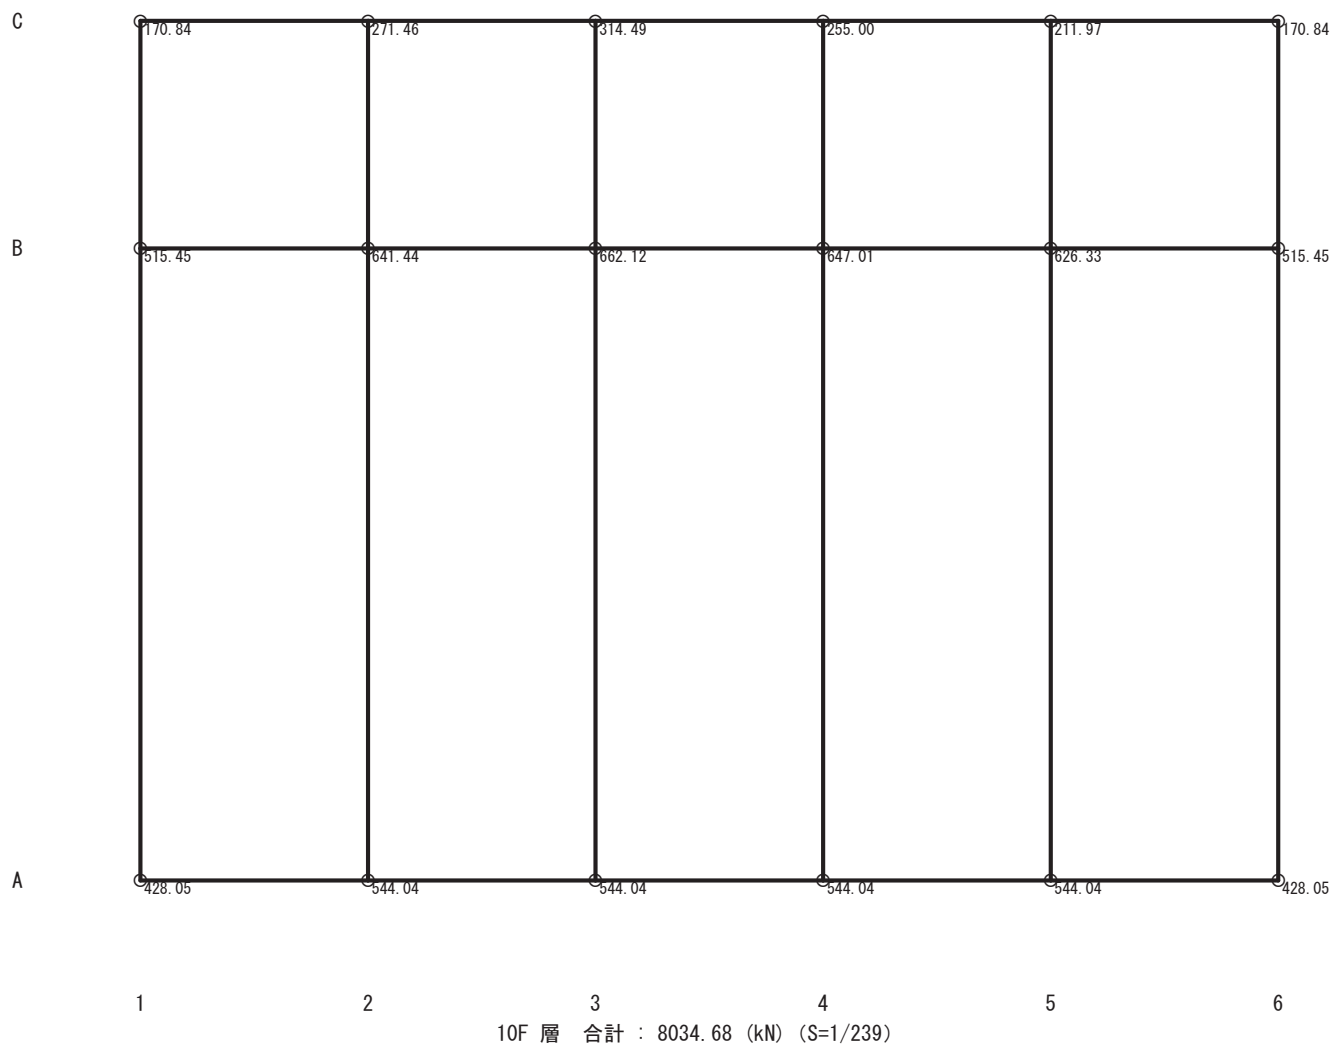


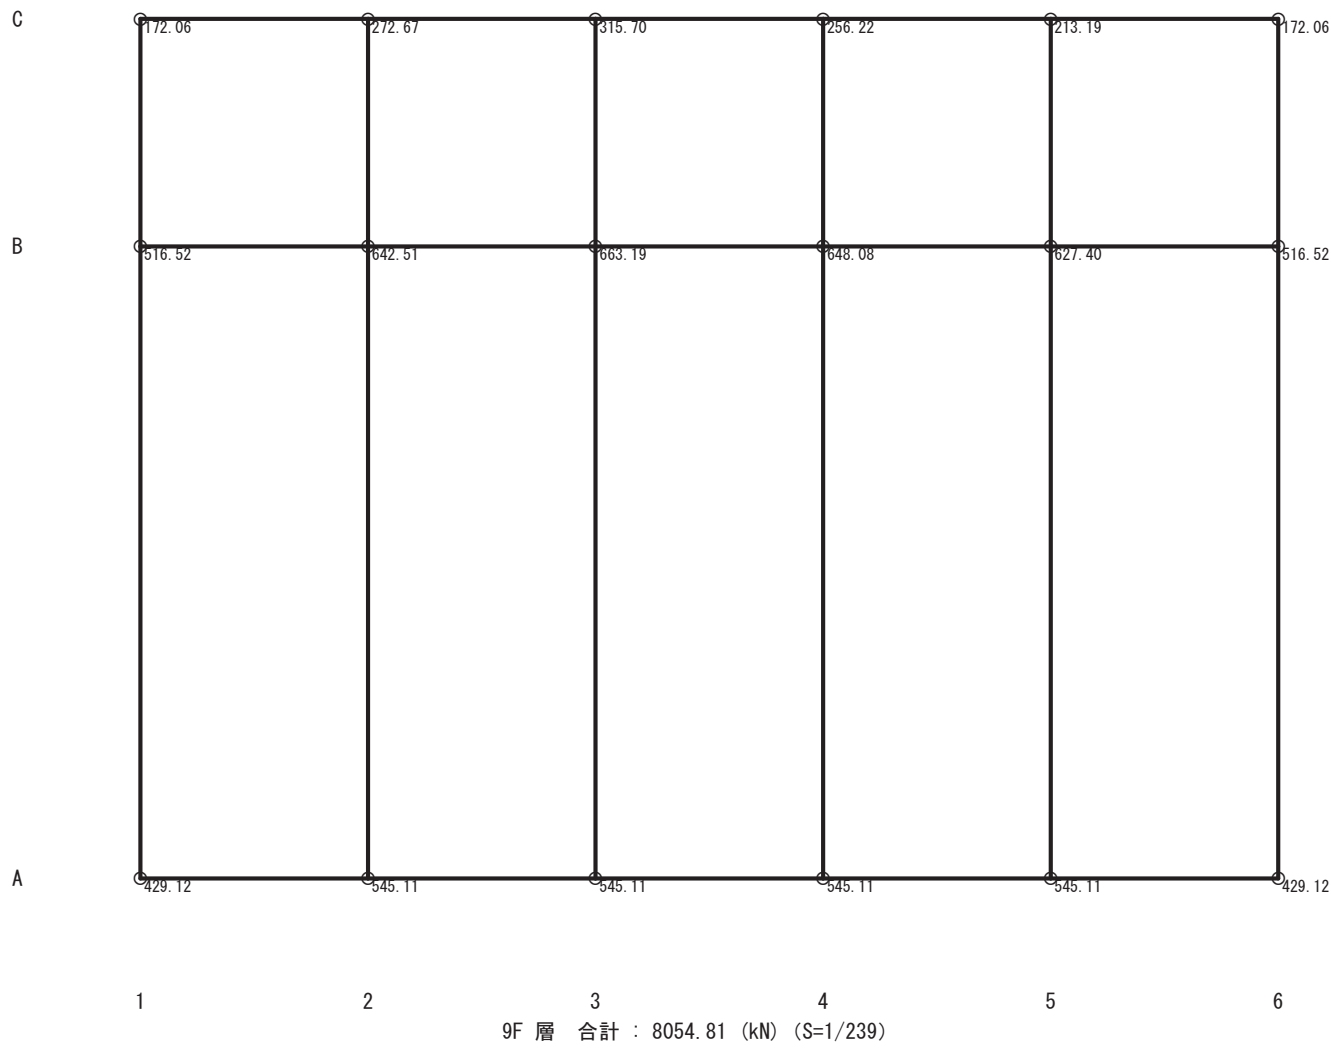


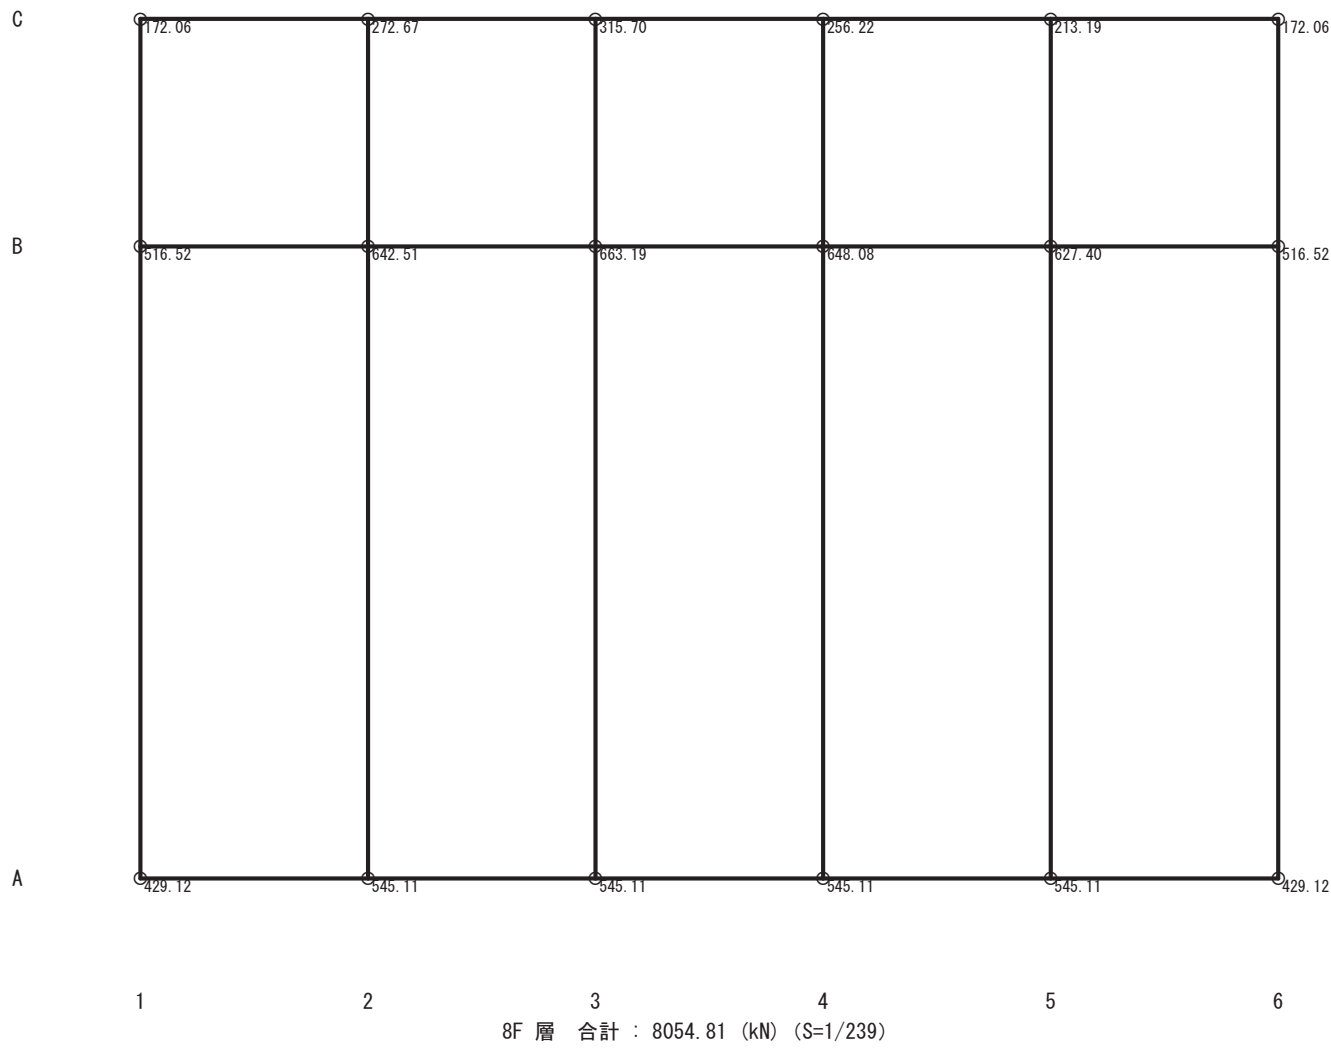


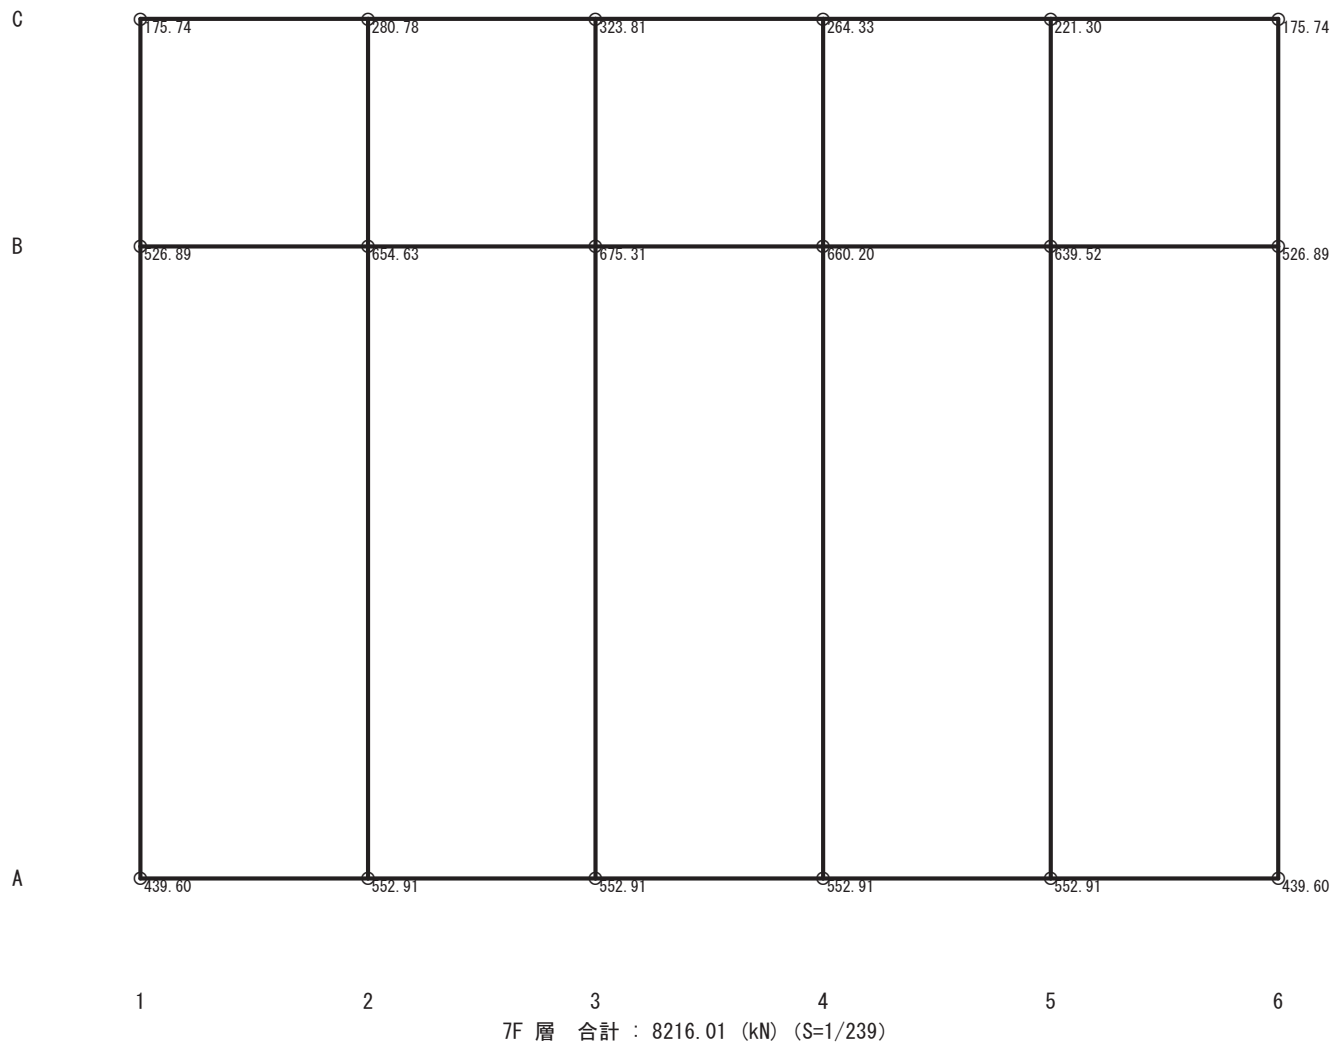


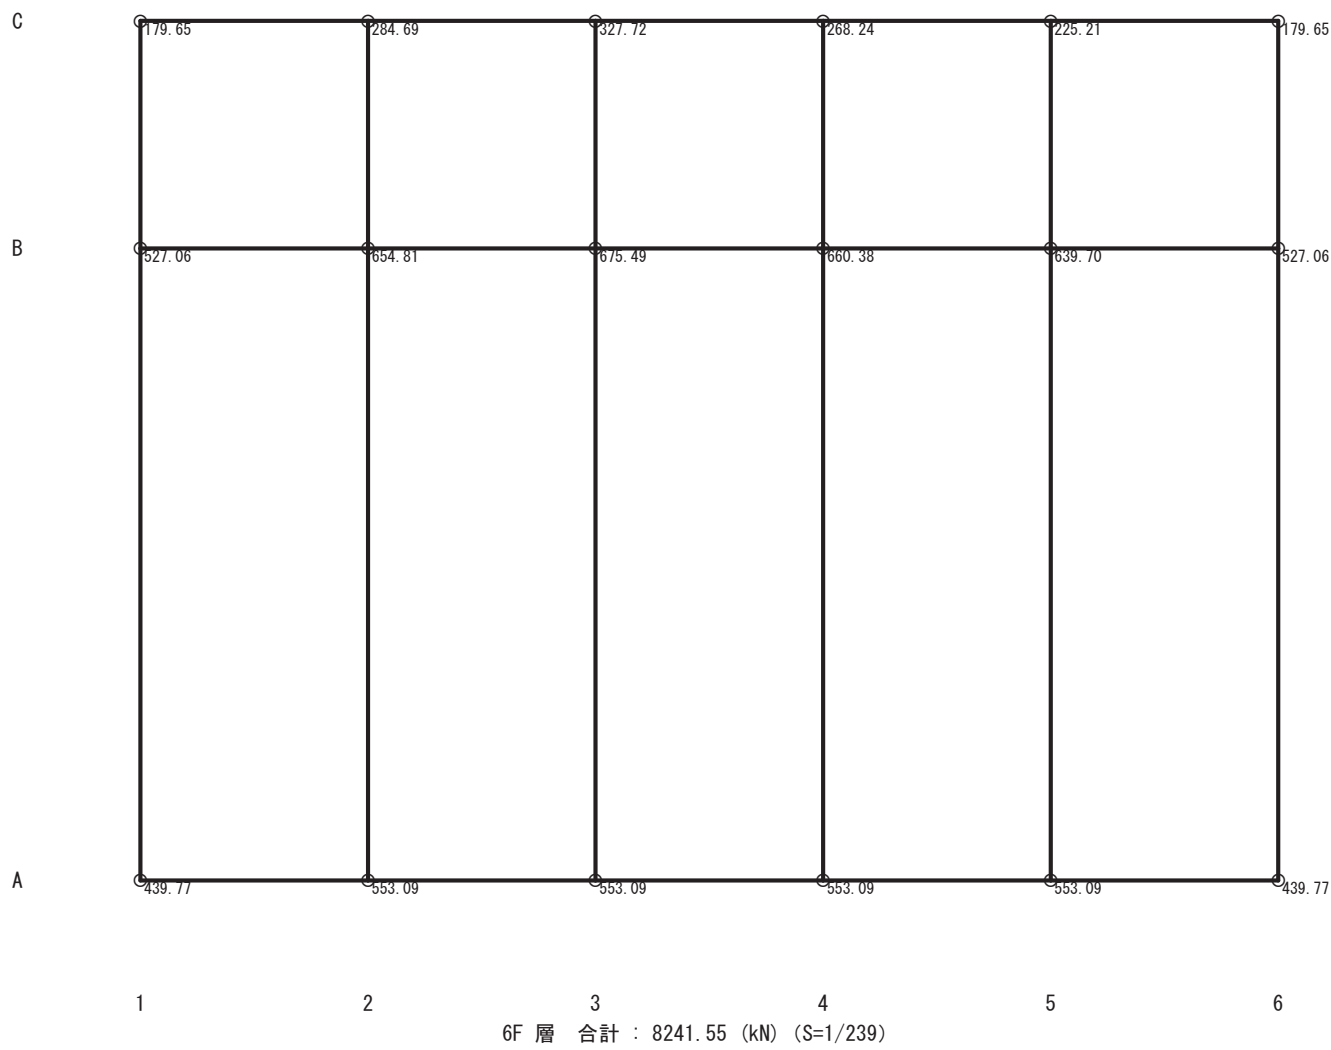


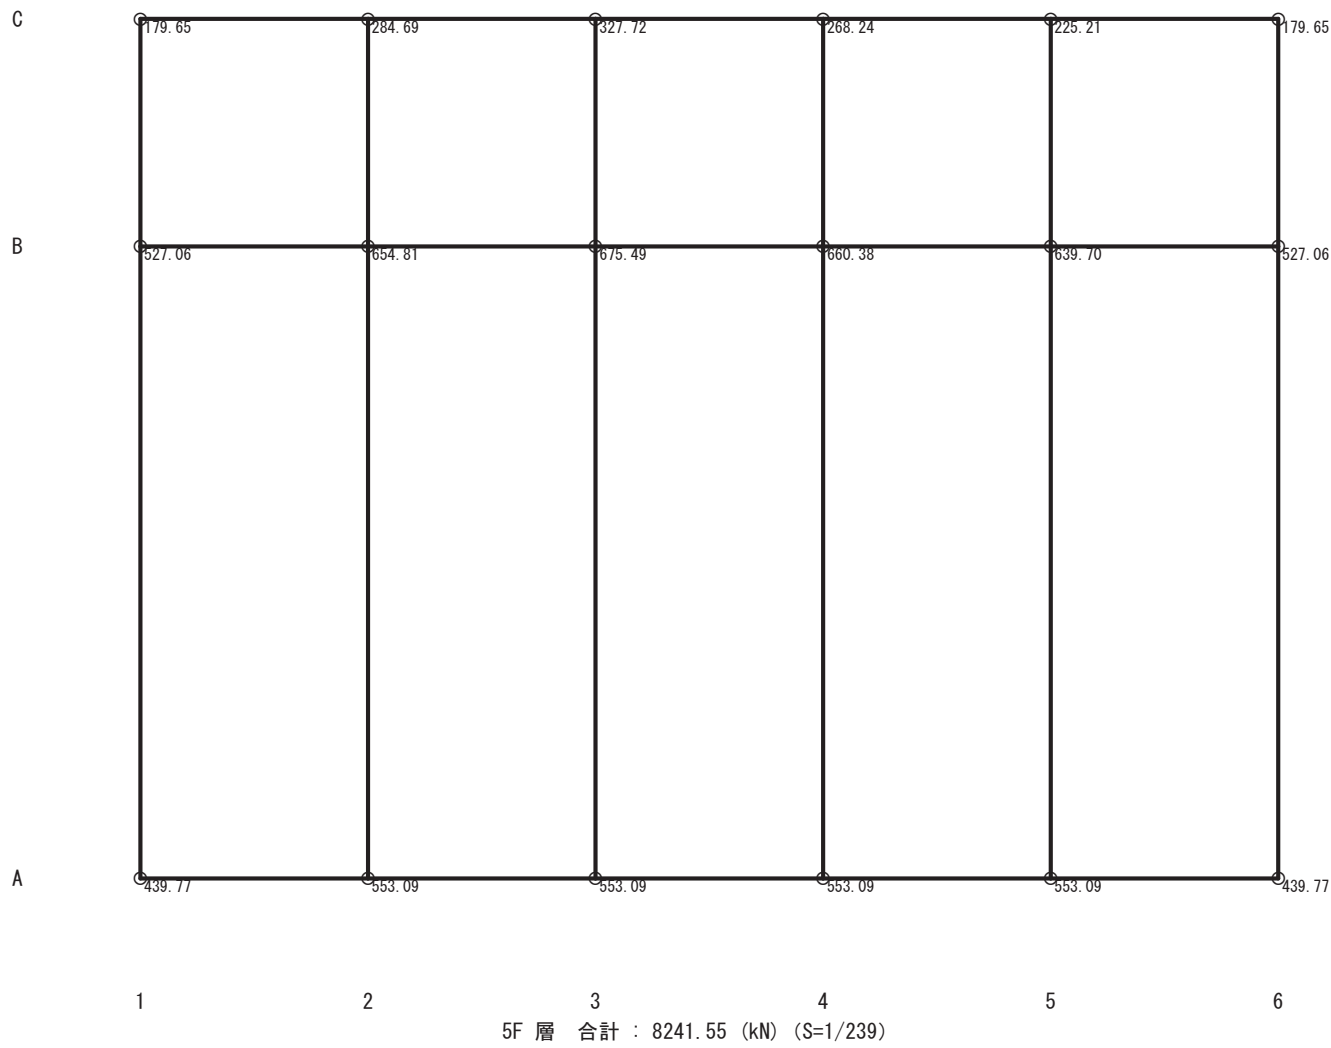

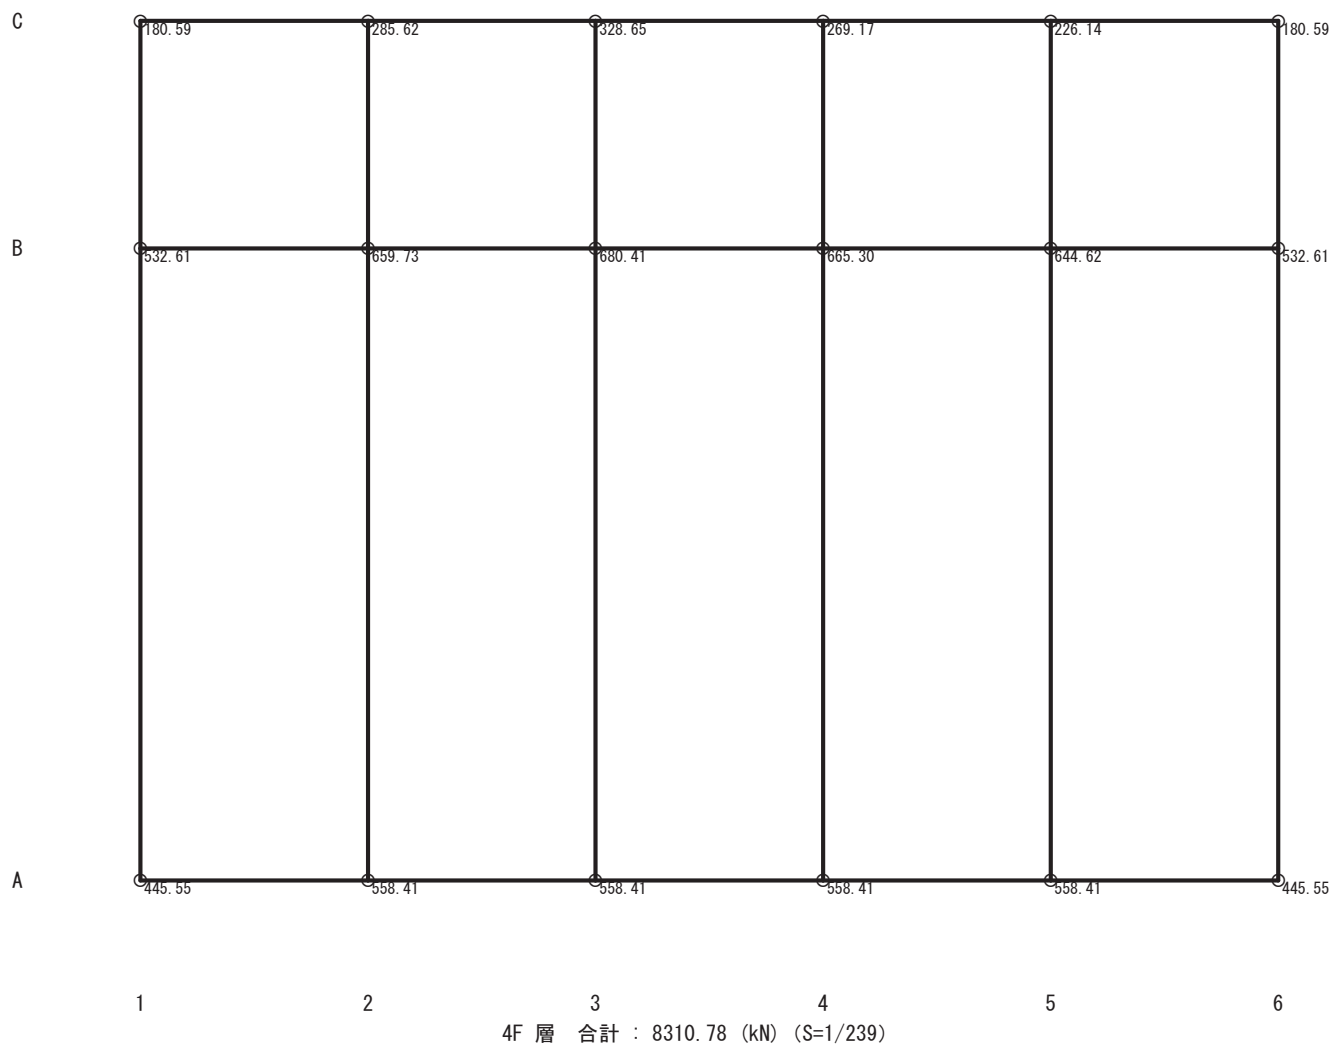

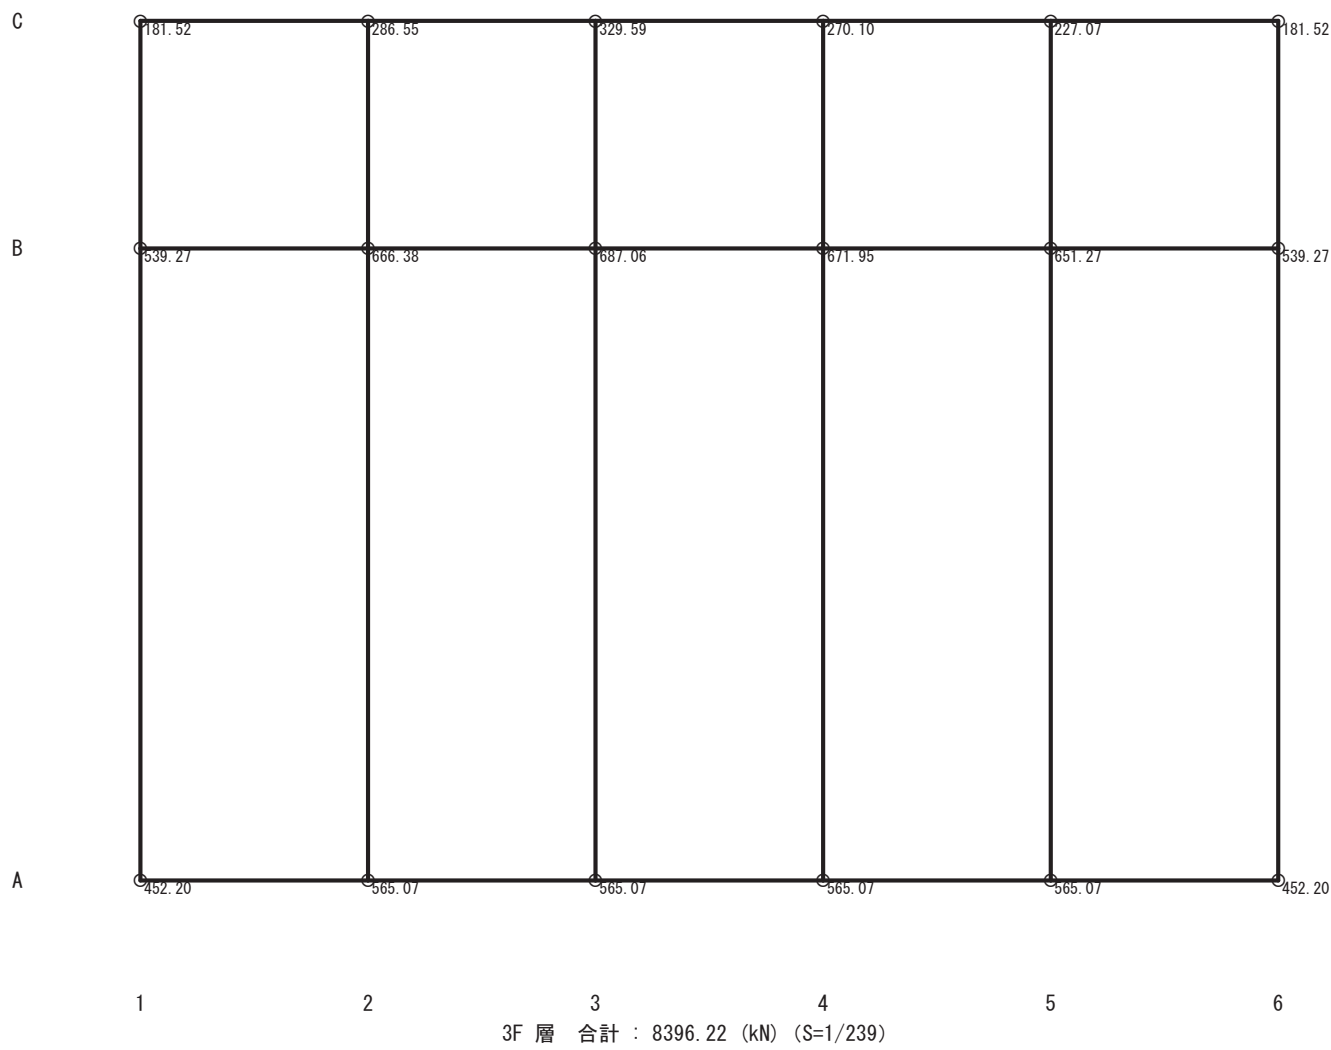

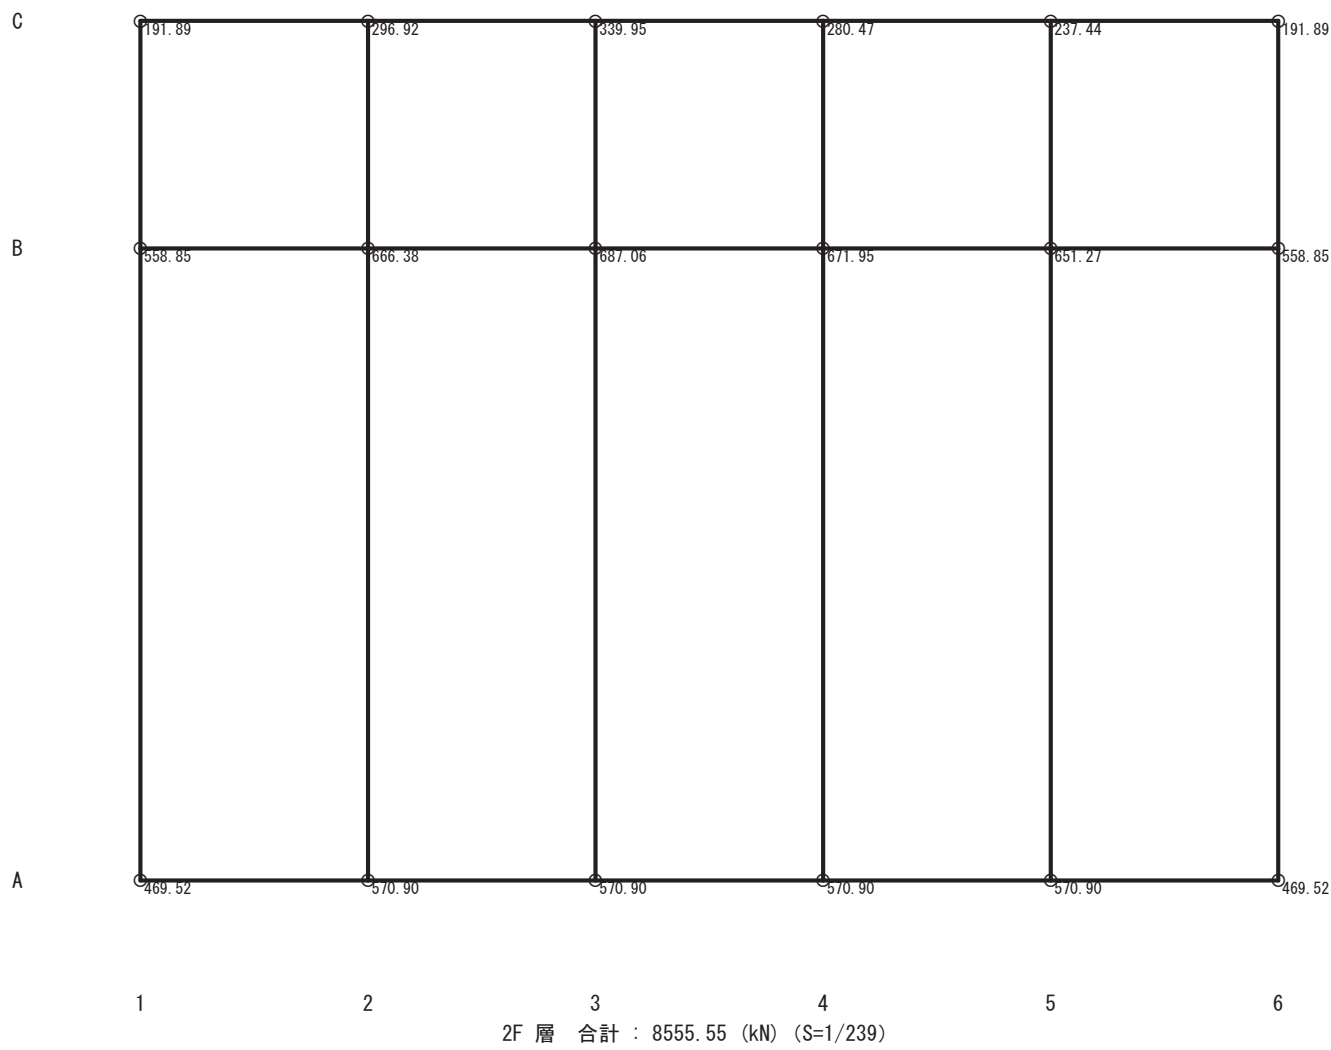

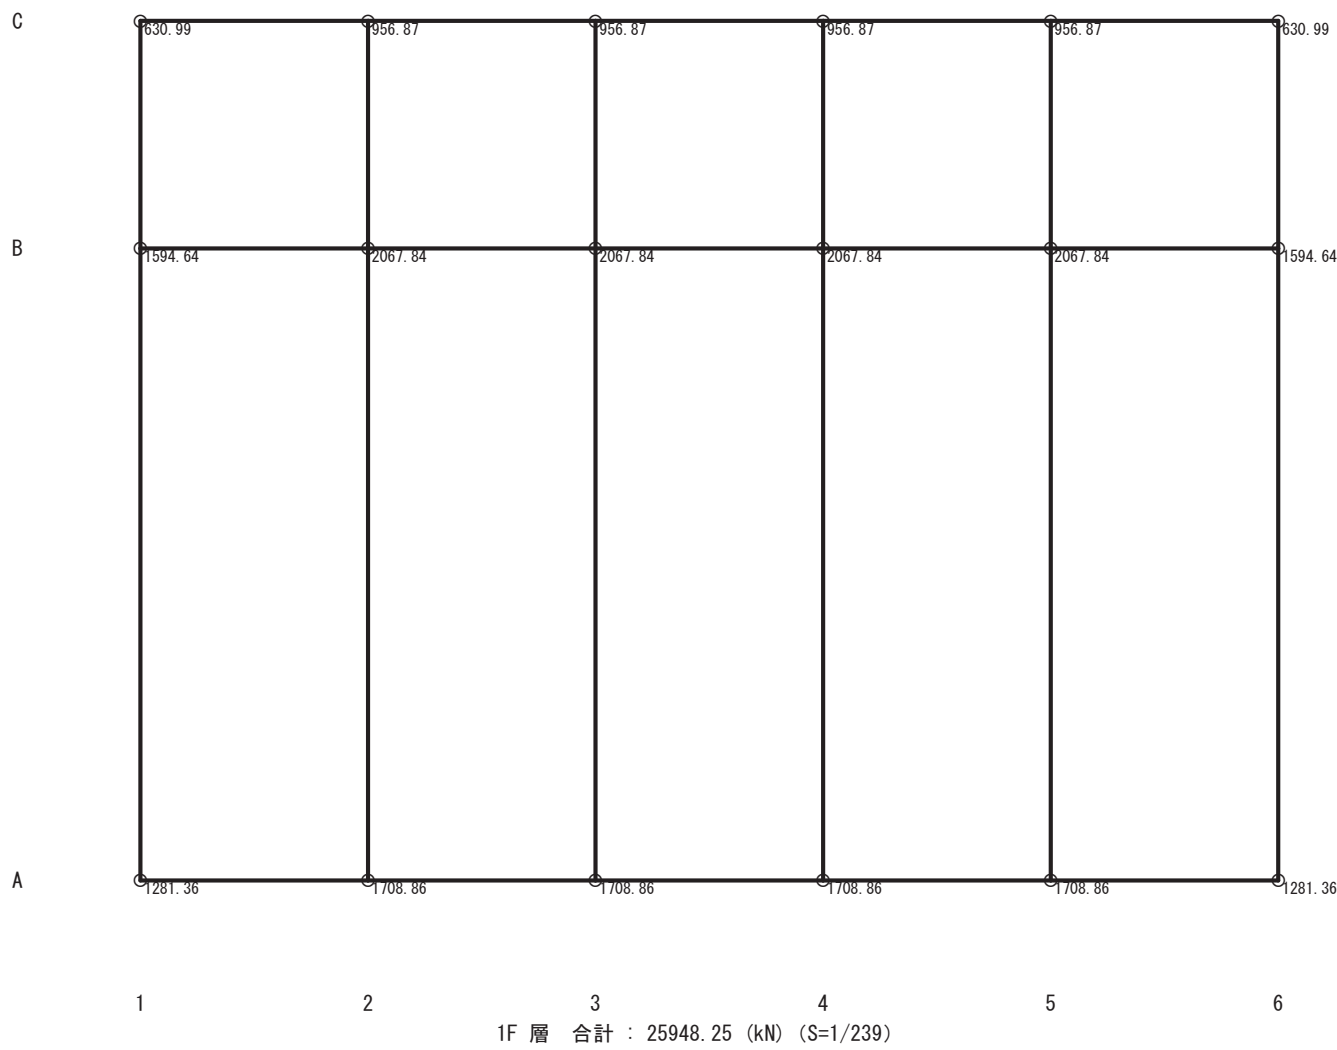

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- $\sum Wi$

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\sum Wi / \sum W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\sum Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- :

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- Ht

=

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

=

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

=

地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 2 0 m を超える場合は 2 0 m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ (h)

:

44.000 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

:

44.000 (m)

α :

1.00
- T = h (0.02 + 0.01 α) = 44.00 $\times$ (0.02 + 0.01 $\times$ 1.00) = 1.320 (秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc :

0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値 = 0.545
- Rt (固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320) 、 Rt (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	$\sum Wi$	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	3334.8	8983.4	0.099	2.642	0.384		3451.7	0.0	3451.7
	B	4254.1								
	C	1394.5								
	sum	8983.4								
	Wi/A	9.17								
10F	A	2988.5	16905.9	0.186	2.136	0.311		5252.7	0.0	5252.7
	B	3557.6								
	C	1376.4								
	sum	7922.6								
	Wi/A	8.09								
9F	A	3032.3	24940.6	0.274	1.871	0.272		6787.1	0.0	6787.1
	B	3607.8								
	C	1394.6								
	sum	8034.7								
	Wi/A	8.21								
8F	A	3038.7	32995.4	0.363	1.691	0.246		8115.8	0.0	8115.8
	B	3614.2								
	C	1401.9								
	sum	8054.8								
	Wi/A	8.23								
7F	A	3038.7	41050.2	0.451	1.552	0.226		9269.6	0.0	9269.6
	B	3614.2								
	C	1401.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	sum	8054.8	41050.2	0.451	1.552	0.226		9269.6	0.0	9269.6
	Wi/A	8.23								
6F	A	3090.9	49266.3	0.541	1.435	0.209		10285.4	0.0	10285.4
	B	3683.5								
	C	1441.7								
	sum	8216.0								
	Wi/A	8.39								
5F	A	3091.9	57507.8	0.632	1.333	0.194		11152.5	0.0	11152.5
	B	3684.5								
	C	1465.2								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
4F	A	3091.9	65749.4	0.722	1.242	0.181		11875.1	0.0	11875.1
	B	3684.5								
	C	1465.2								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
3F	A	3124.8	74060.1	0.814	1.157	0.168		12462.7	0.0	12462.7
	B	3715.3								
	C	1470.7								
	sum	8310.8								
	Wi/A	8.49								
2F	A	3164.7	82456.3	0.906	1.077	0.157		12916.8	0.0	12916.8
	B	3755.2								
	C	1476.3								
	sum	8396.2								
	Wi/A	8.57								
1F	A	3222.6	91011.9	1.000	1.000	0.145		13238.1	0.0	13238.1
	B	3794.4								
	C	1538.6								
	sum	8555.6								
	Wi/A	8.74								
基礎	A	9398.2	116960.2		K=0.1000 (H=0.00)		2594.825	15832.9	0.0	15832.9
	B	11460.6								
	C	5089.5								
	sum	25948.3								
	Wi/A	26.50								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.545

Rt(固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320)、Rt(採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	3334.8	8983.4	0.099	2.642	0.384		3451.7	0.0	3451.7
	B	4254.1								
	C	1394.5								
	sum	8983.4								
	Wi/A	9.17								
10F	A	2988.5	16905.9	0.186	2.136	0.311		5252.7	0.0	5252.7
	B	3557.6								
	C	1376.4								
	sum	7922.6								
	Wi/A	8.09								
9F	A	3032.3	24940.6	0.274	1.871	0.272		6787.1	0.0	6787.1
	B	3607.8								
	C	1394.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	8034.7	24940.6	0.274	1.871	0.272		6787.1	0.0	6787.1
	Wi/A	8.21								
8F	A	3038.7	32995.4	0.363	1.691	0.246		8115.8	0.0	8115.8
	B	3614.2								
	C	1401.9								
	sum	8054.8								
	Wi/A	8.23								
7F	A	3038.7	41050.2	0.451	1.552	0.226		9269.6	0.0	9269.6
	B	3614.2								
	C	1401.9								
	sum	8054.8								
	Wi/A	8.23								
6F	A	3090.9	49266.3	0.541	1.435	0.209		10285.4	0.0	10285.4
	B	3683.5								
	C	1441.7								
	sum	8216.0								
	Wi/A	8.39								
5F	A	3091.9	57507.8	0.632	1.333	0.194		11152.5	0.0	11152.5
	B	3684.5								
	C	1465.2								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
4F	A	3091.9	65749.4	0.722	1.242	0.181		11875.1	0.0	11875.1
	B	3684.5								
	C	1465.2								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
3F	A	3124.8	74060.1	0.814	1.157	0.168		12462.7	0.0	12462.7
	B	3715.3								
	C	1470.7								
	sum	8310.8								
	Wi/A	8.49								
2F	A	3164.7	82456.3	0.906	1.077	0.157		12916.8	0.0	12916.8
	B	3755.2								
	C	1476.3								
	sum	8396.2								
	Wi/A	8.57								
1F	A	3222.6	91011.9	1.000	1.000	0.145		13238.1	0.0	13238.1
	B	3794.4								
	C	1538.6								
	sum	8555.6								
	Wi/A	8.74								
基礎	A	9398.2	116960.2		K=0.1000 (H=0.00)		2594.825	15832.9	0.0	15832.9
	B	11460.6								
	C	5089.5								
	sum	25948.3								
	Wi/A	26.50								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 44.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.545
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320)、Rt (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	1077.3	8983.4	0.099	2.642	0.384		3451.7	0.0	3451.7
	2	1707.2								
	3	1706.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	4	1707.2	8983.4	0.099	2.642	0.384		3451.7	0.0	3451.7
	5	1708.3								
	6	1077.3								
	sum	8983.4								
	Wi/A	9.17								
10F	1	1100.6	16905.9	0.186	2.136	0.311		5252.7	0.0	5252.7
	2	1435.8								
	3	1498.4								
	4	1424.9								
	5	1362.3								
	6	1100.6								
	sum	7922.6								
	Wi/A	8.09								
9F	1	1114.3	24940.6	0.274	1.871	0.272		6787.1	0.0	6787.1
	2	1456.9								
	3	1520.7								
	4	1446.1								
	5	1382.3								
	6	1114.3								
	sum	8034.7								
	Wi/A	8.21								
8F	1	1117.7	32995.4	0.363	1.691	0.246		8115.8	0.0	8115.8
	2	1460.3								
	3	1524.0								
	4	1449.4								
	5	1385.7								
	6	1117.7								
	sum	8054.8								
	Wi/A	8.23								
7F	1	1117.7	41050.2	0.451	1.552	0.226		9269.6	0.0	9269.6
	2	1460.3								
	3	1524.0								
	4	1449.4								
	5	1385.7								
	6	1117.7								
	sum	8054.8								
	Wi/A	8.23								
6F	1	1142.2	49266.3	0.541	1.435	0.209		10285.4	0.0	10285.4
	2	1488.3								
	3	1552.0								
	4	1477.4								
	5	1413.7								
	6	1142.2								
	sum	8216.0								
	Wi/A	8.39								
5F	1	1146.5	57507.8	0.632	1.333	0.194		11152.5	0.0	11152.5
	2	1492.6								
	3	1556.3								
	4	1481.7								
	5	1418.0								
	6	1146.5								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
4F	1	1146.5	65749.4	0.722	1.242	0.181		11875.1	0.0	11875.1
	2	1492.6								
	3	1556.3								
	4	1481.7								
	5	1418.0								
	6	1146.5								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
3F	1	1158.8	74060.1	0.814	1.157	0.168		12462.7	0.0	12462.7
	2	1503.8								
	3	1567.5								
	4	1492.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
3F	5	1429.2	74060.1	0.814	1.157	0.168		12462.7	0.0	12462.7
	6	1158.8								
	sum	8310.8								
	Wi/A	8.49								
2F	1	1173.0	82456.3	0.906	1.077	0.157		12916.8	0.0	12916.8
	2	1518.0								
	3	1581.7								
	4	1507.1								
	5	1443.4								
	6	1173.0								
	sum	8396.2								
	Wi/A	8.57								
1F	1	1220.3	91011.9	1.000	1.000	0.145		13238.1	0.0	13238.1
	2	1534.2								
	3	1597.9								
	4	1523.3								
	5	1459.6								
	6	1220.3								
	sum	8555.6								
	Wi/A	8.74								
基礎	1	3507.0	116960.2		K=0.1000 (H=0.00)		2594.825	15832.9	0.0	15832.9
	2	4733.6								
	3	4733.6								
	4	4733.6								
	5	4733.6								
	6	3507.0								
	sum	25948.3								
	Wi/A	26.50								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 44.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
Rtの下限値 = 0.545
Rt(固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320)、Rt(採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	1077.3	8983.4	0.099	2.642	0.384		3451.7	0.0	3451.7
	2	1707.2								
	3	1706.1								
	4	1707.2								
	5	1708.3								
	6	1077.3								
	sum	8983.4								
	Wi/A	9.17								
10F	1	1100.6	16905.9	0.186	2.136	0.311		5252.7	0.0	5252.7
	2	1435.8								
	3	1498.4								
	4	1424.9								
	5	1362.3								
	6	1100.6								
	sum	7922.6								
	Wi/A	8.09								
9F	1	1114.3	24940.6	0.274	1.871	0.272		6787.1	0.0	6787.1
	2	1456.9								
	3	1520.7								
	4	1446.1								
	5	1382.3								
	6	1114.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	8034.7	24940.6	0.274	1.871	0.272		6787.1	0.0	6787.1
	Wi/A	8.21								
8F	1	1117.7	32995.4	0.363	1.691	0.246		8115.8	0.0	8115.8
	2	1460.3								
	3	1524.0								
	4	1449.4								
	5	1385.7								
	6	1117.7								
	sum	8054.8								
	Wi/A	8.23								
7F	1	1117.7	41050.2	0.451	1.552	0.226		9269.6	0.0	9269.6
	2	1460.3								
	3	1524.0								
	4	1449.4								
	5	1385.7								
	6	1117.7								
	sum	8054.8								
	Wi/A	8.23								
6F	1	1142.2	49266.3	0.541	1.435	0.209		10285.4	0.0	10285.4
	2	1488.3								
	3	1552.0								
	4	1477.4								
	5	1413.7								
	6	1142.2								
	sum	8216.0								
	Wi/A	8.39								
5F	1	1146.5	57507.8	0.632	1.333	0.194		11152.5	0.0	11152.5
	2	1492.6								
	3	1556.3								
	4	1481.7								
	5	1418.0								
	6	1146.5								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
4F	1	1146.5	65749.4	0.722	1.242	0.181		11875.1	0.0	11875.1
	2	1492.6								
	3	1556.3								
	4	1481.7								
	5	1418.0								
	6	1146.5								
	sum	8241.6								
	Wi/A	8.42								
3F	1	1158.8	74060.1	0.814	1.157	0.168		12462.7	0.0	12462.7
	2	1503.8								
	3	1567.5								
	4	1492.9								
	5	1429.2								
	6	1158.8								
	sum	8310.8								
	Wi/A	8.49								
2F	1	1173.0	82456.3	0.906	1.077	0.157		12916.8	0.0	12916.8
	2	1518.0								
	3	1581.7								
	4	1507.1								
	5	1443.4								
	6	1173.0								
	sum	8396.2								
	Wi/A	8.57								
1F	1	1220.3	91011.9	1.000	1.000	0.145		13238.1	0.0	13238.1
	2	1534.2								
	3	1597.9								
	4	1523.3								
	5	1459.6								
	6	1220.3								
	sum	8555.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	ΣW _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
1F	W _i /A	8.74	91011.9	1.000	1.000	0.145		13238.1	0.0	13238.1
基礎	1	3507.0	116960.2		K=0.1000 (H=0.00)		2594.825	15832.9	0.0	15832.9
	2	4733.6								
	3	4733.6								
	4	4733.6								
	5	4733.6								
	6	3507.0								
	sum	25948.3								
	W _i /A	26.50								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q

C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	B フレーム (S=1/239)					

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

1 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

2 フレーム (S=1/239)

B

C

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

3 フレーム (S=1/239)

B

C

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

4 フレーム (S=1/239)

B

C

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

5 フレーム (S=1/239)

B


C

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C


6 フレーム (S=1/239)


A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。





G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

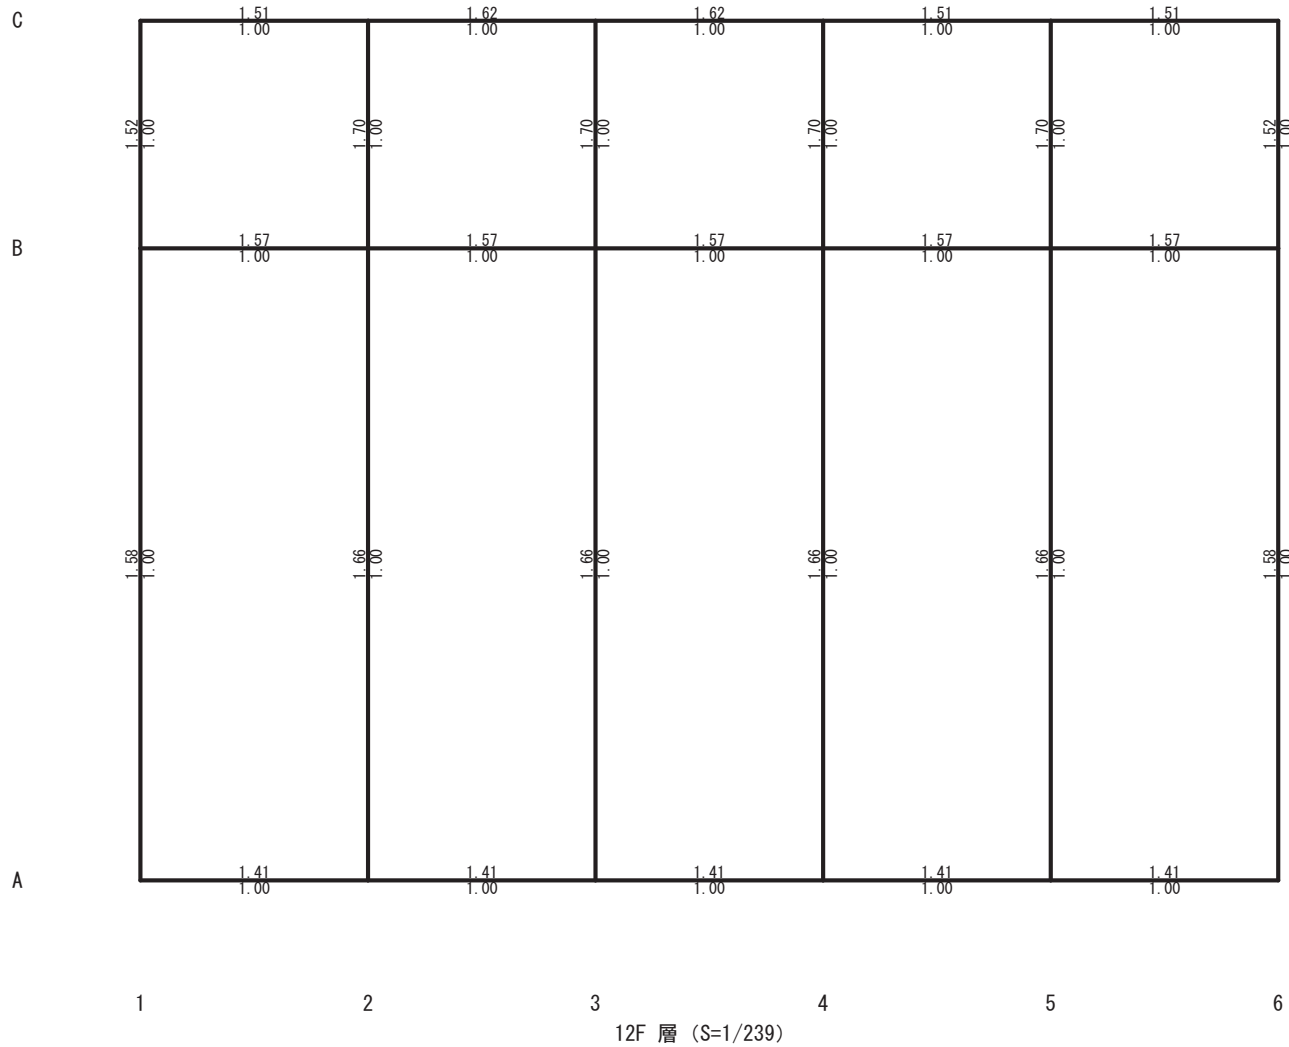


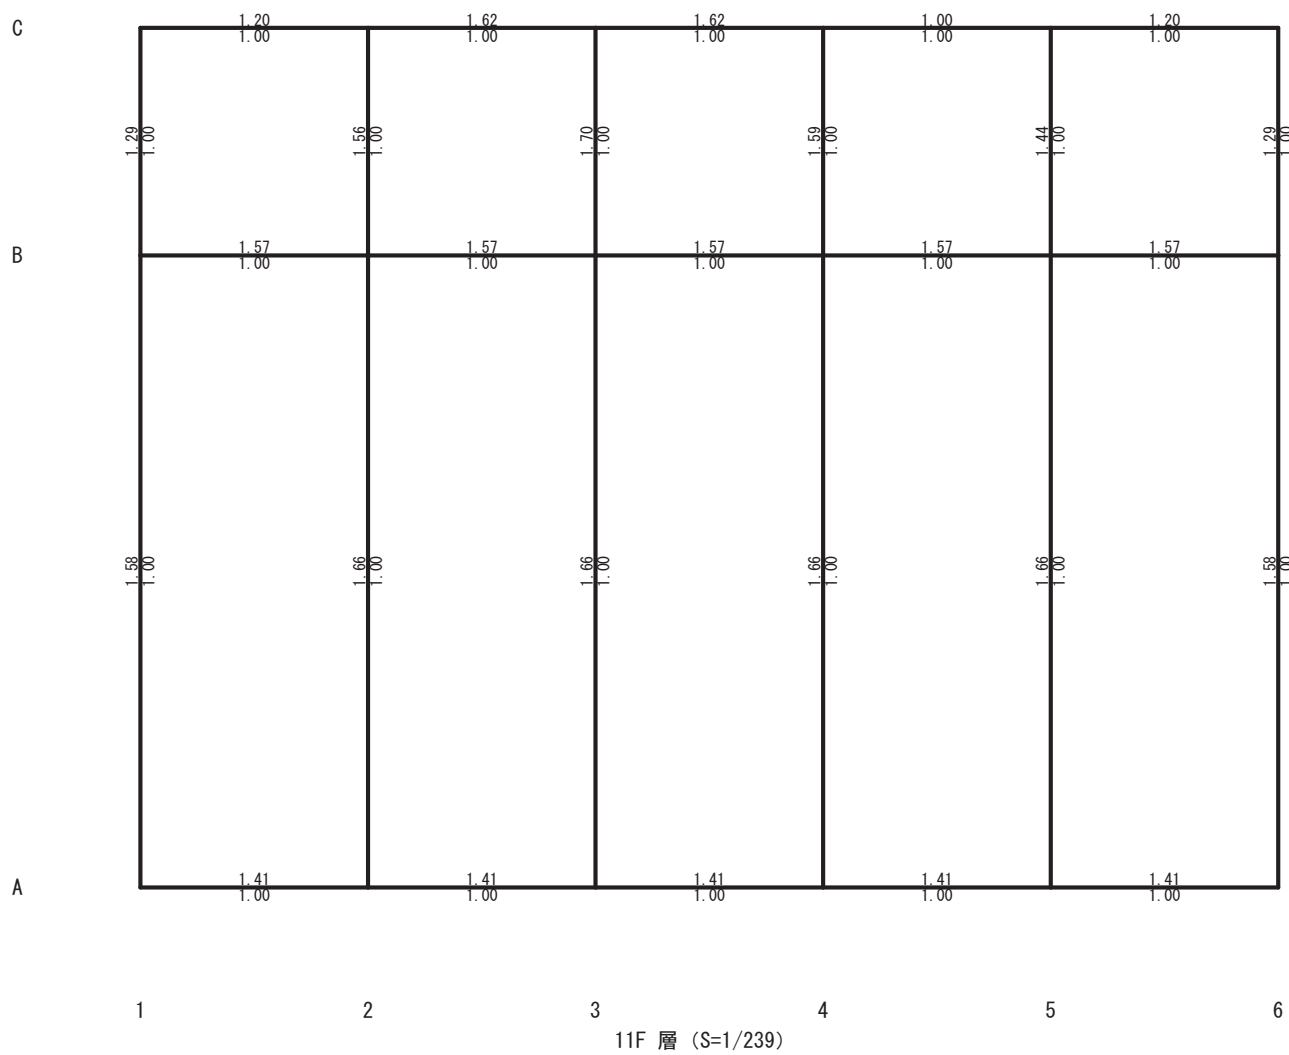


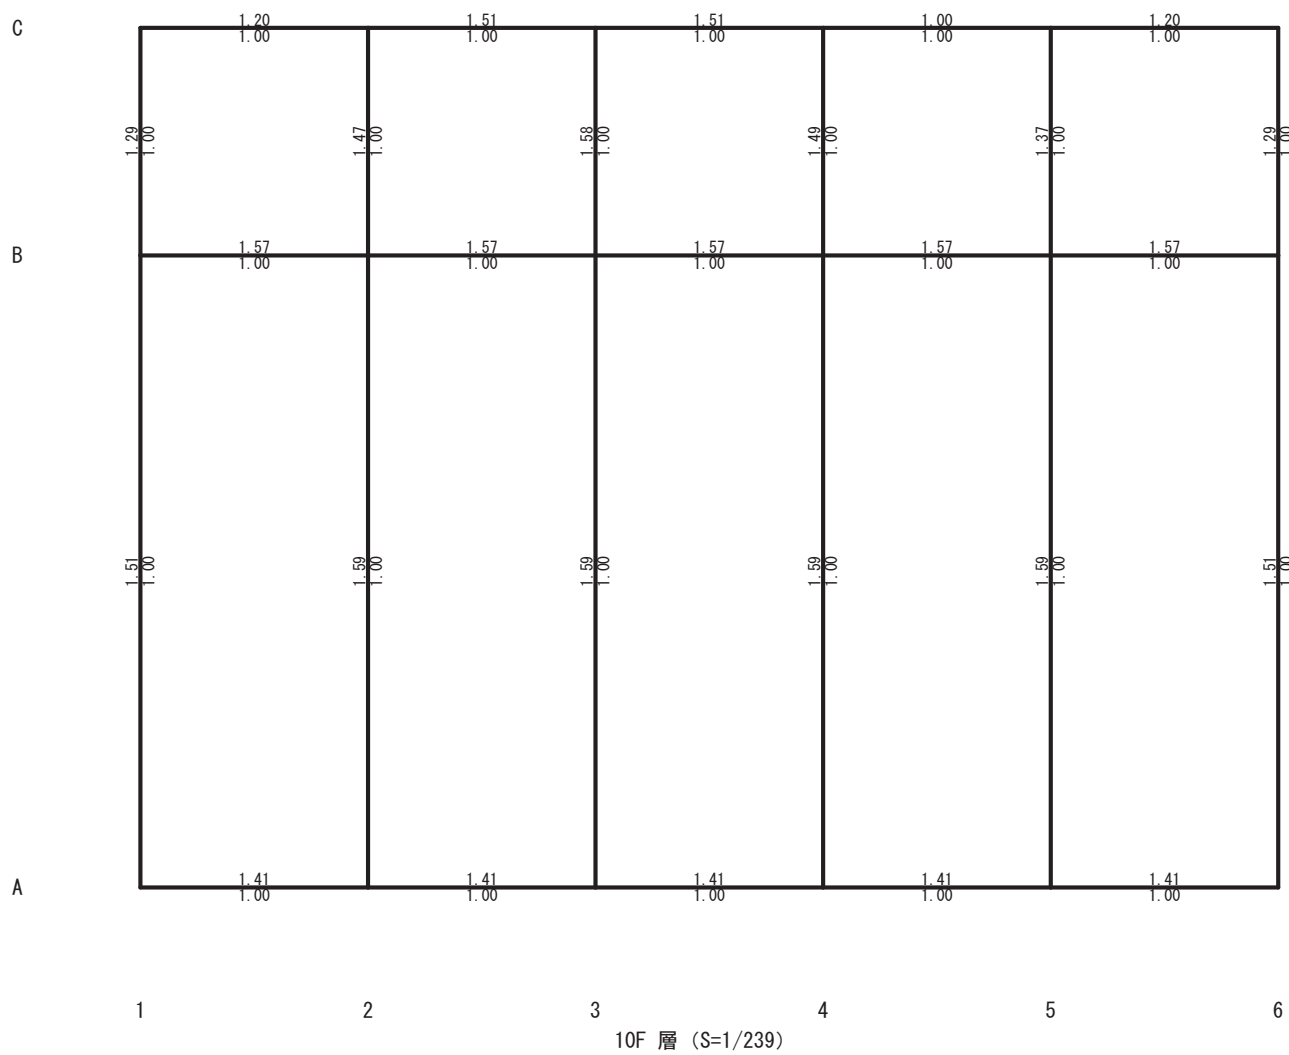


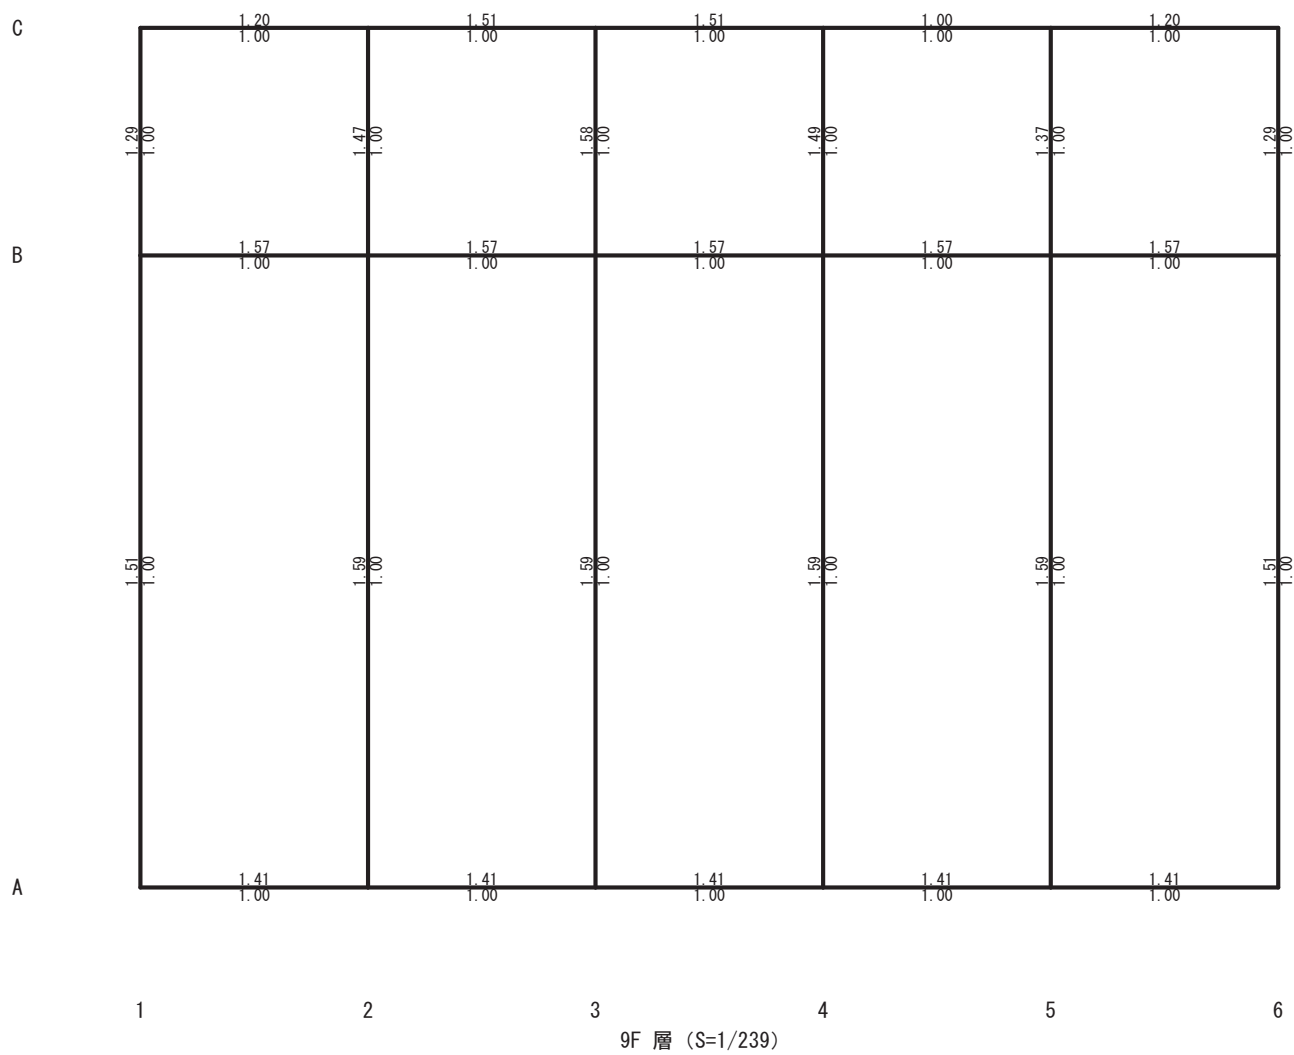


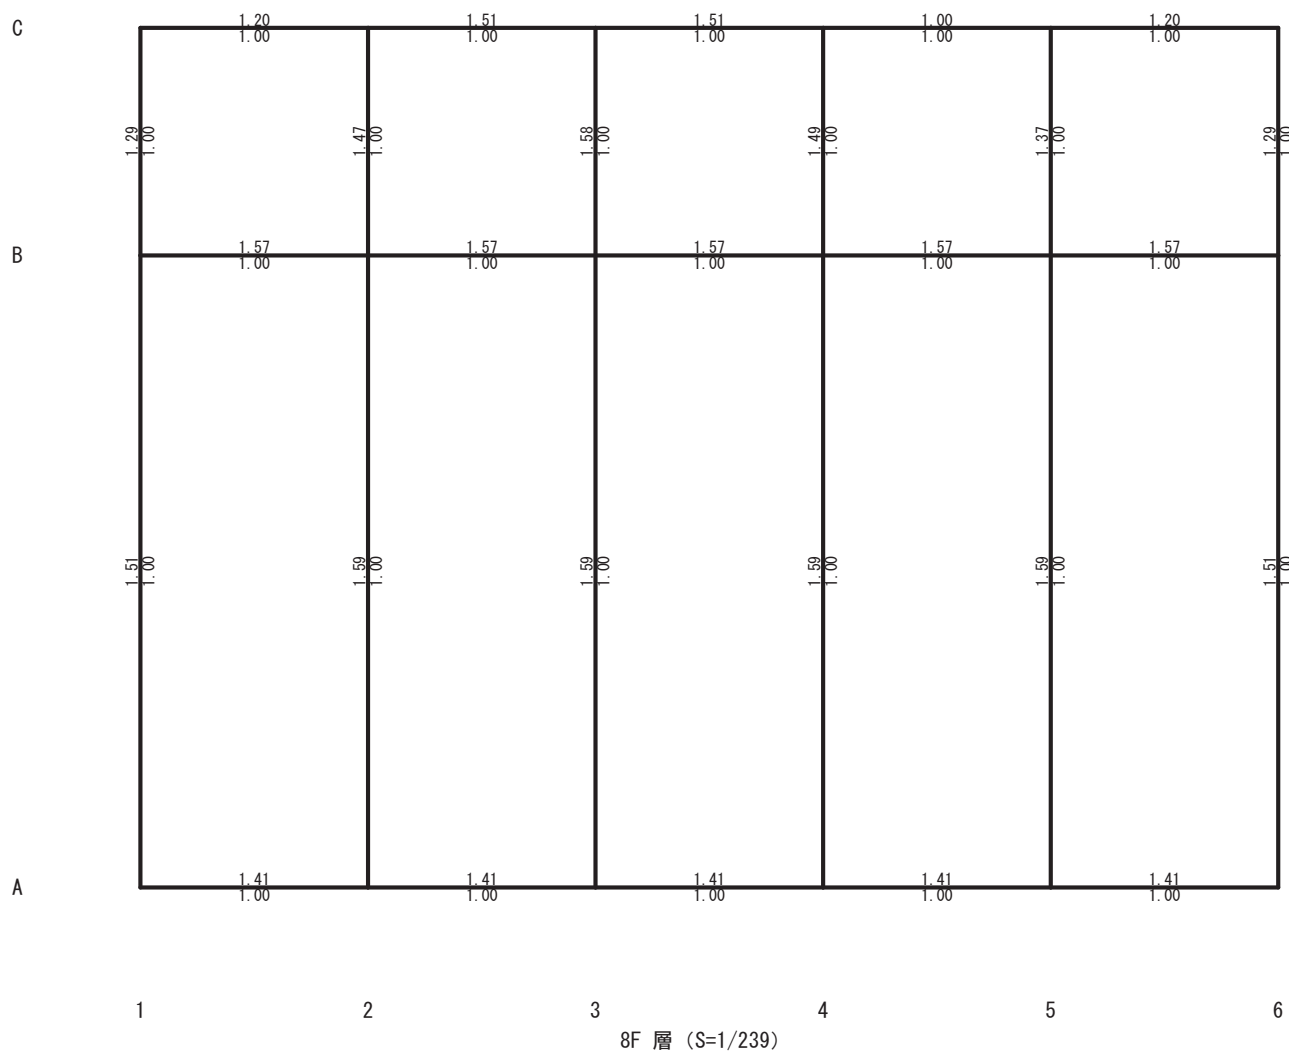


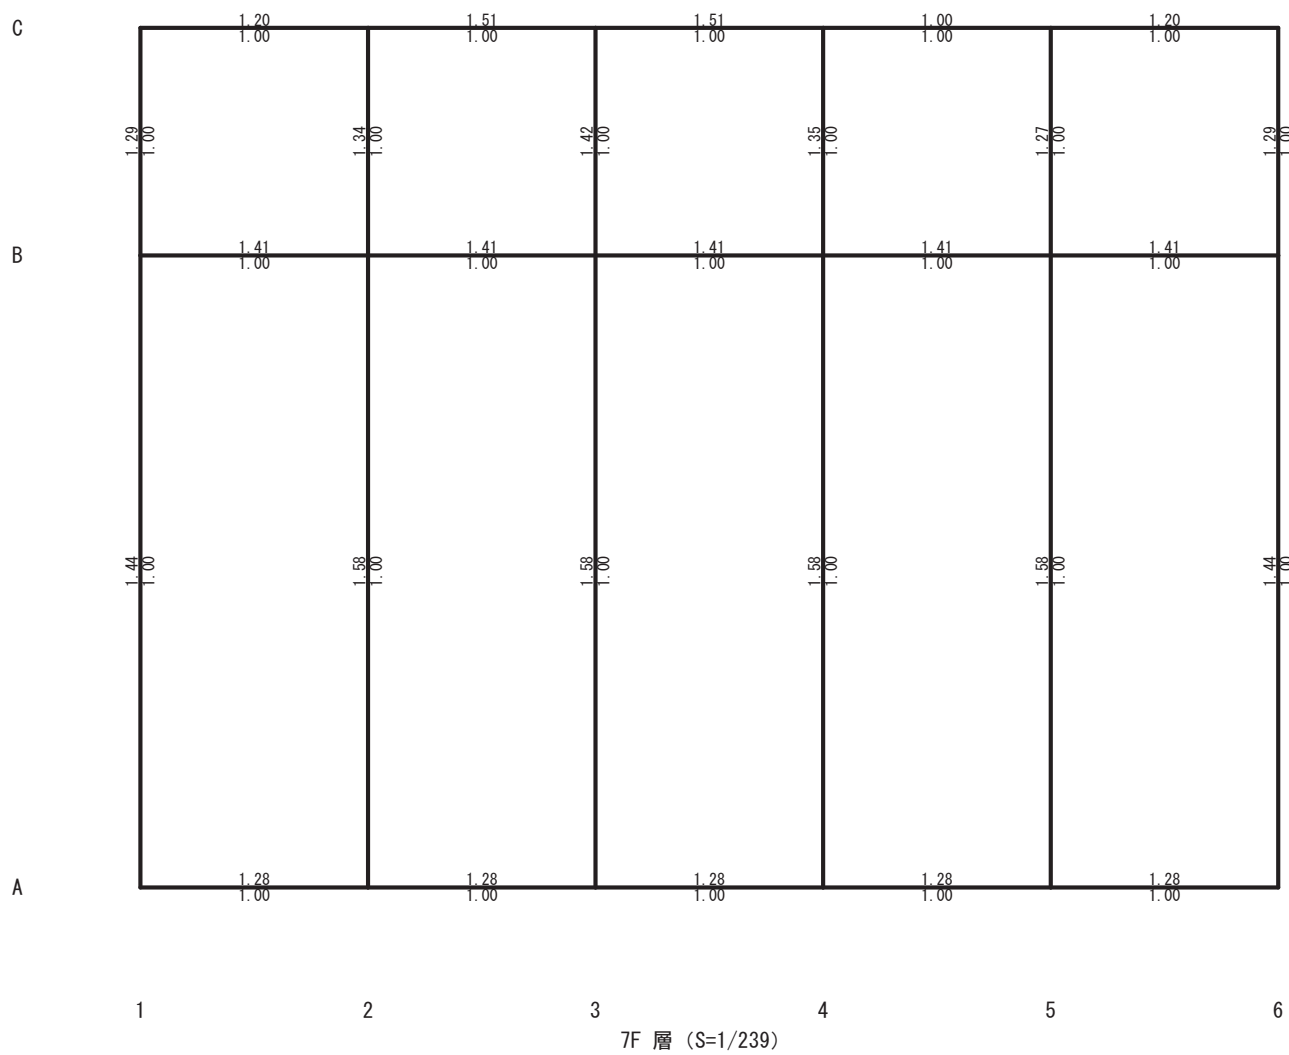


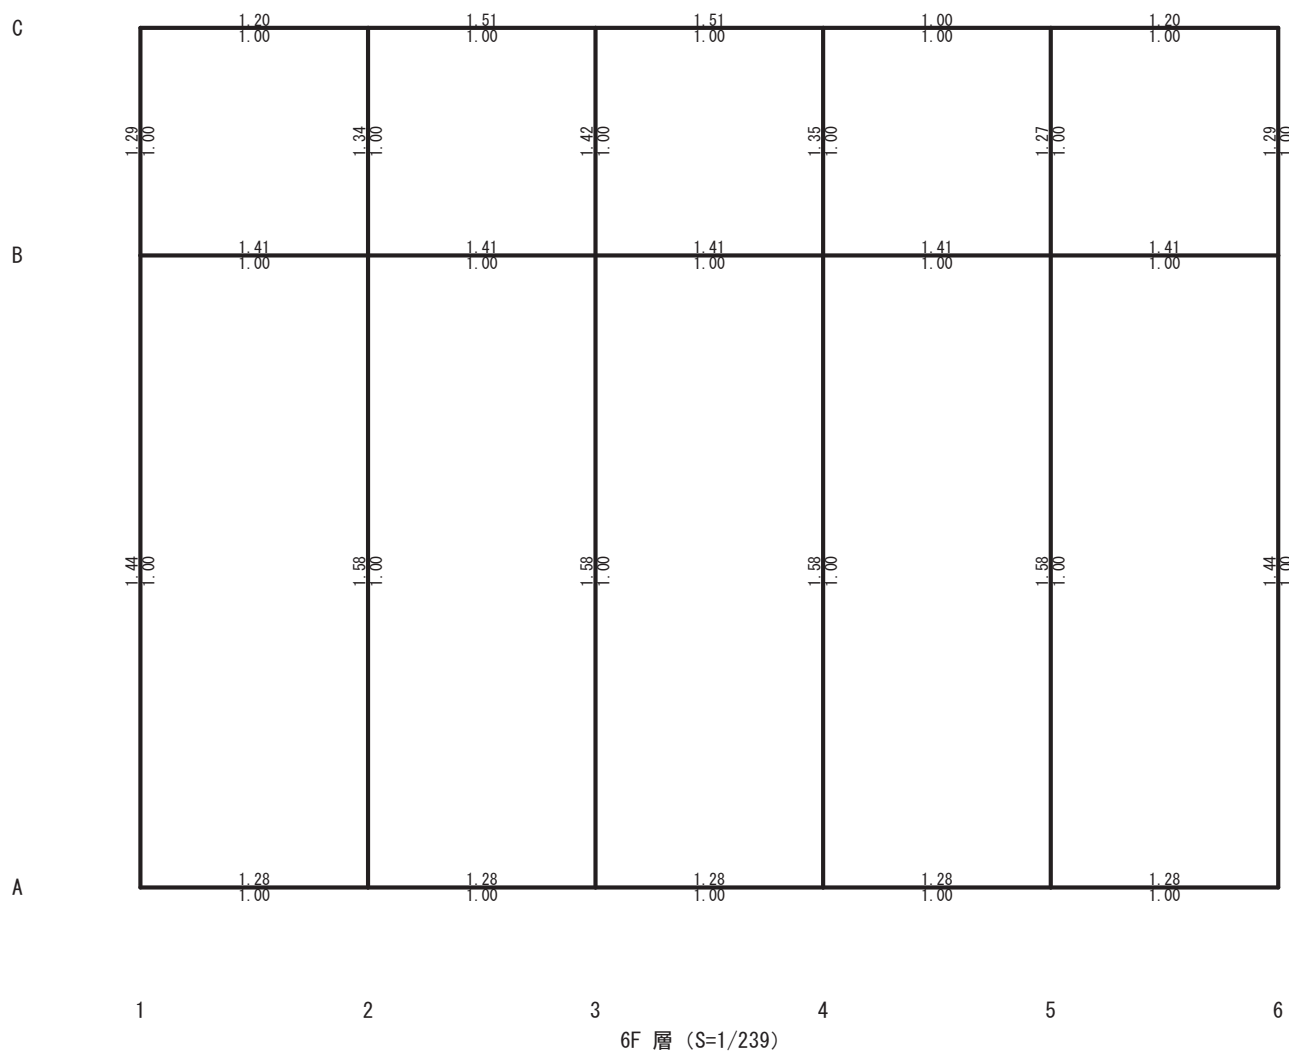


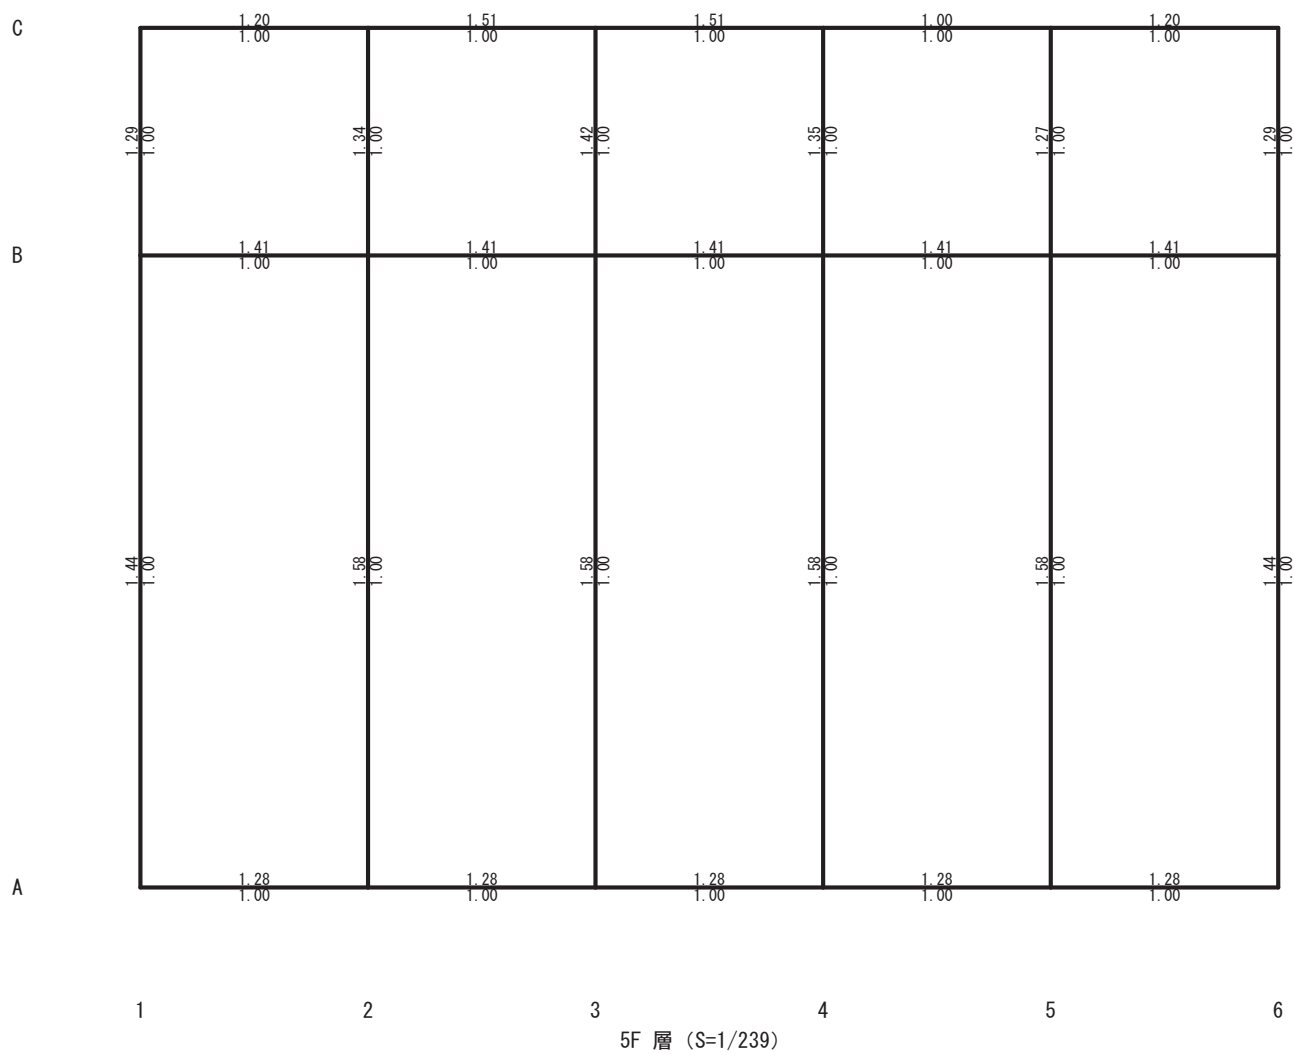

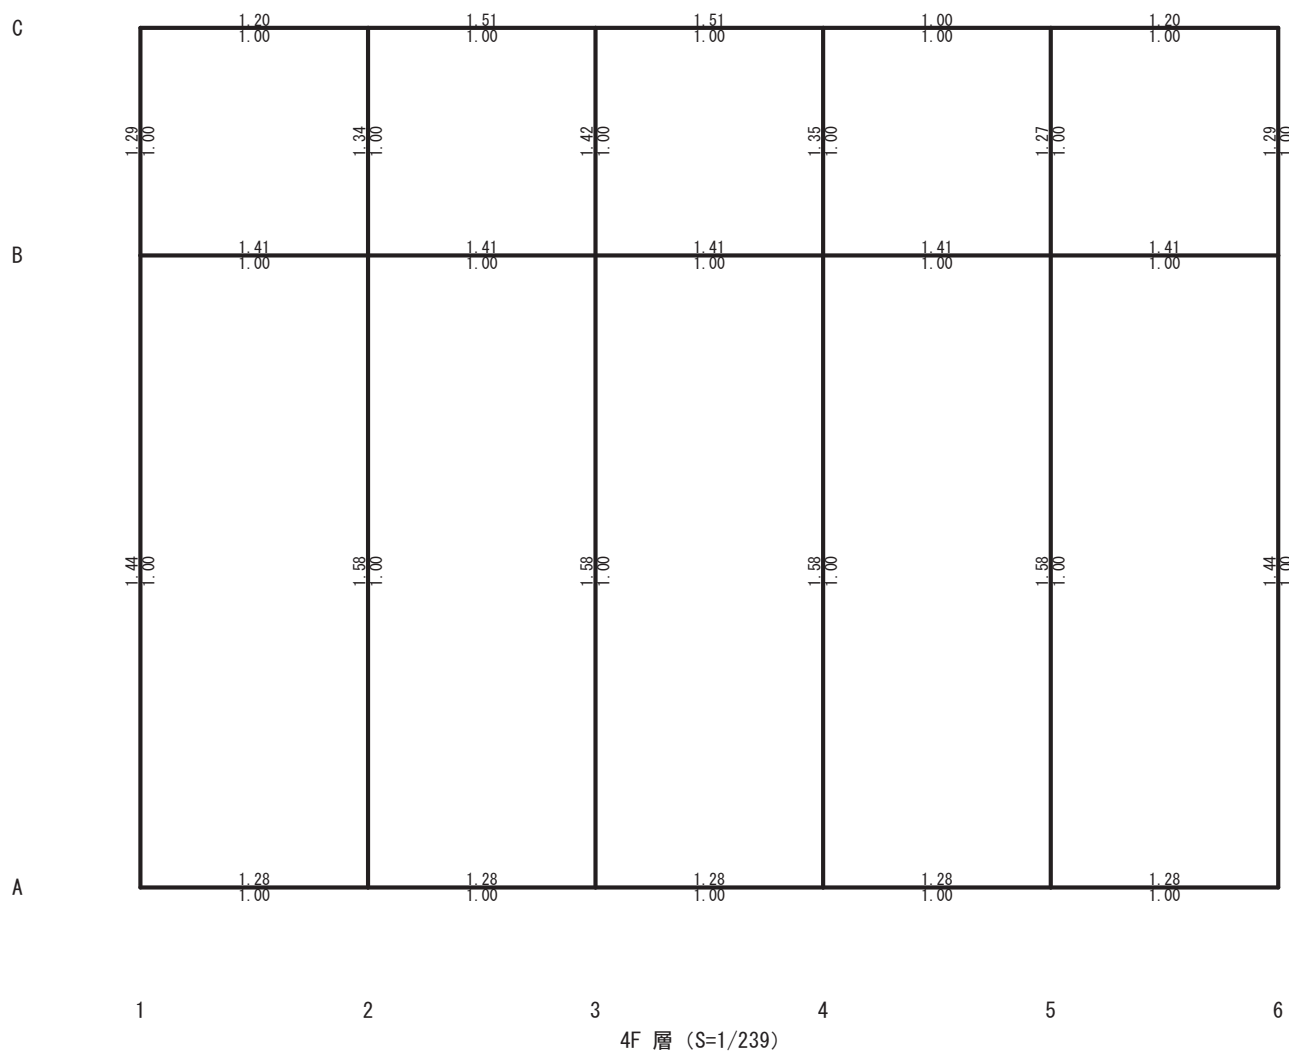

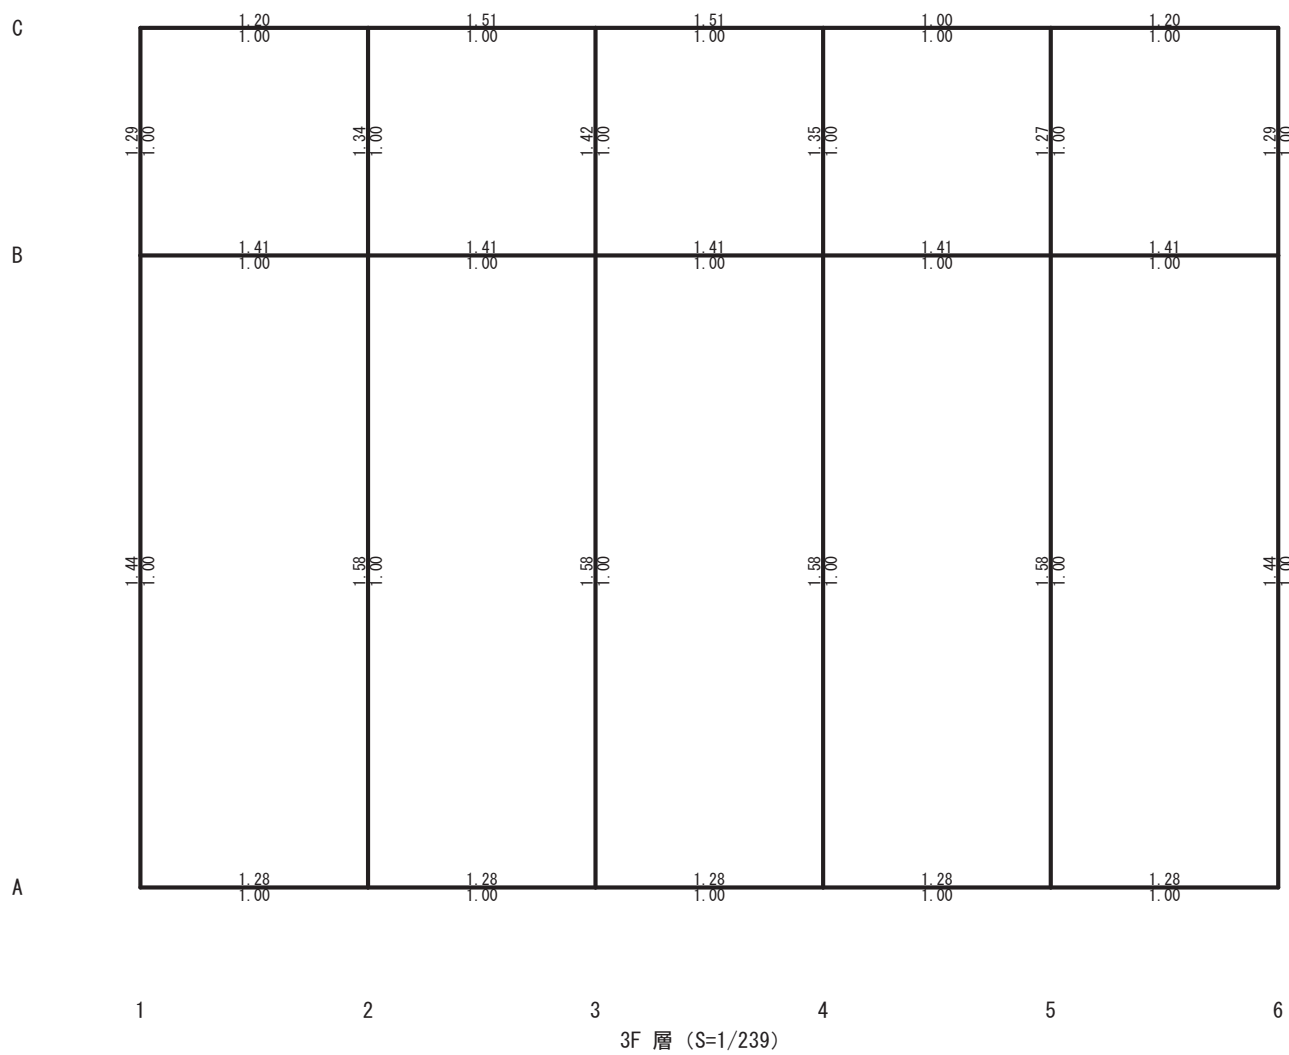


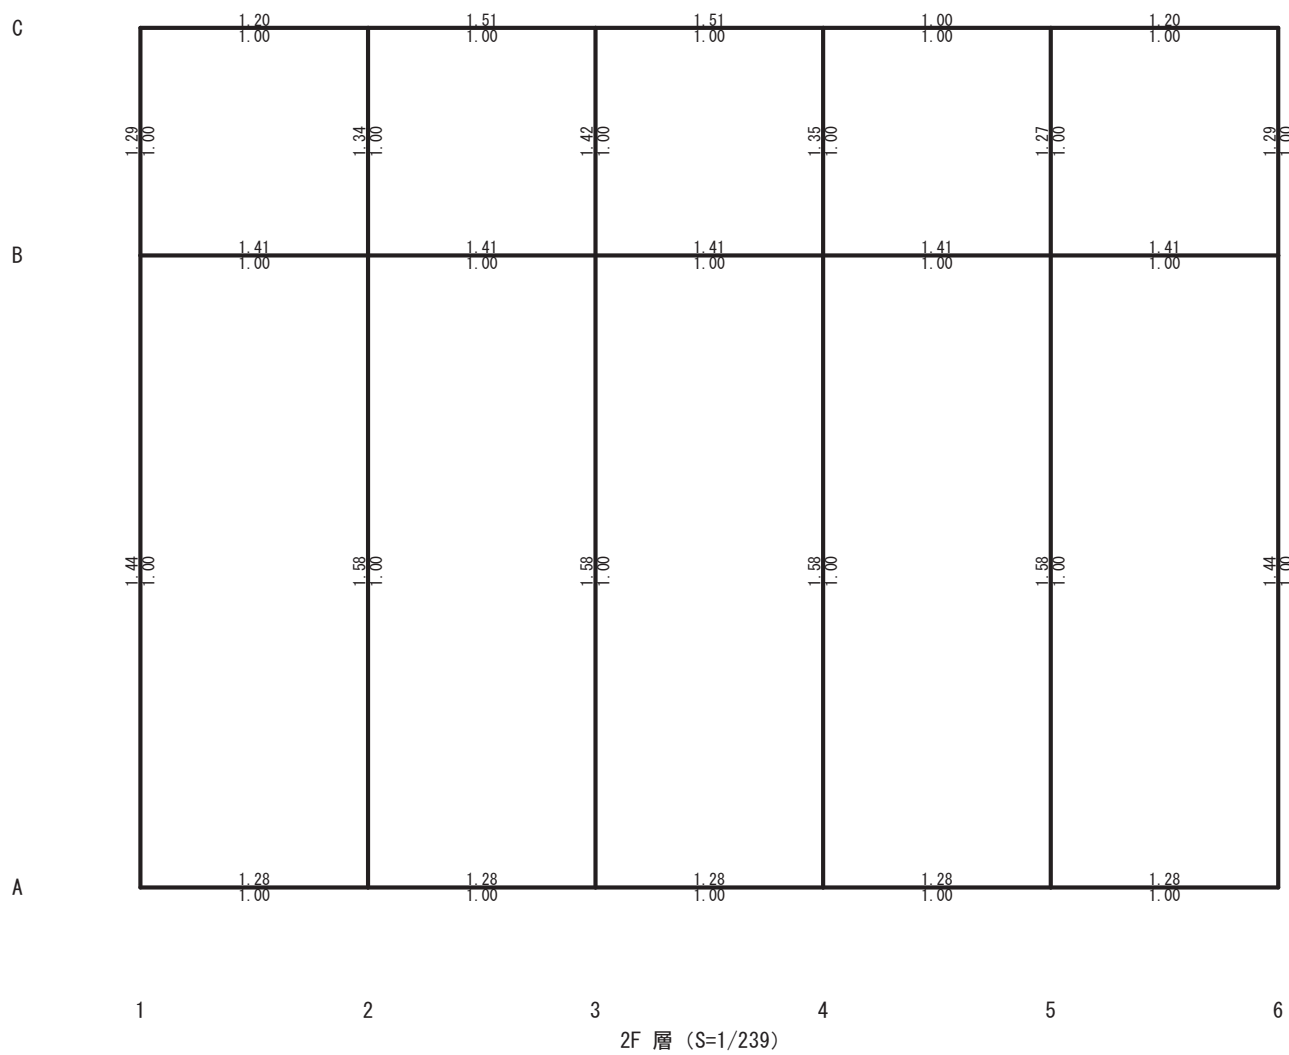

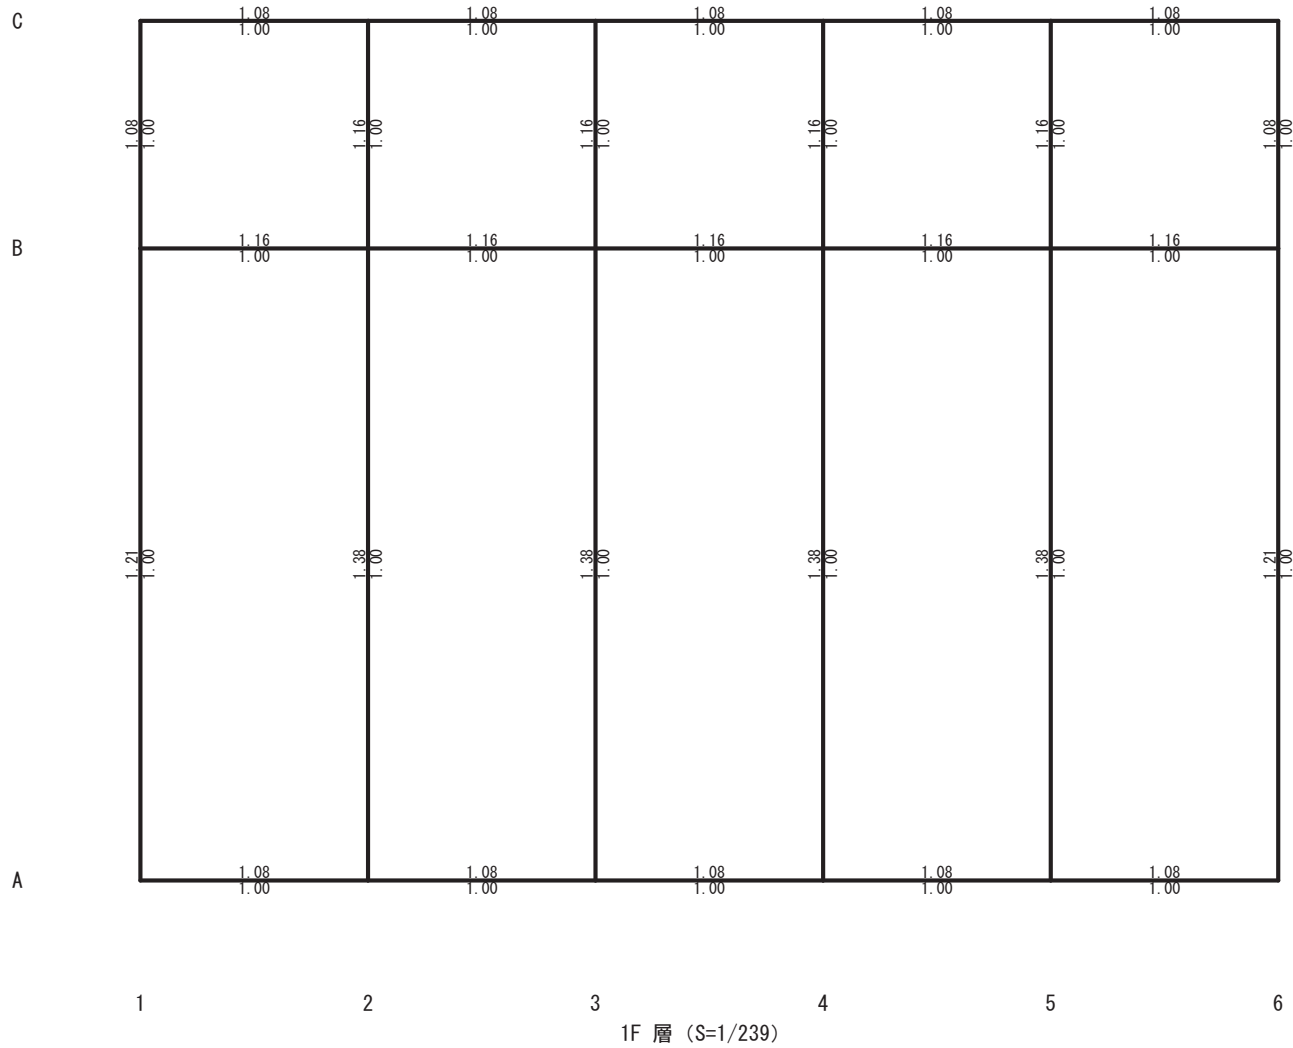



A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積

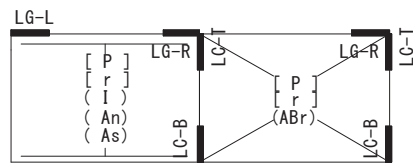



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = $\sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1-1.25P

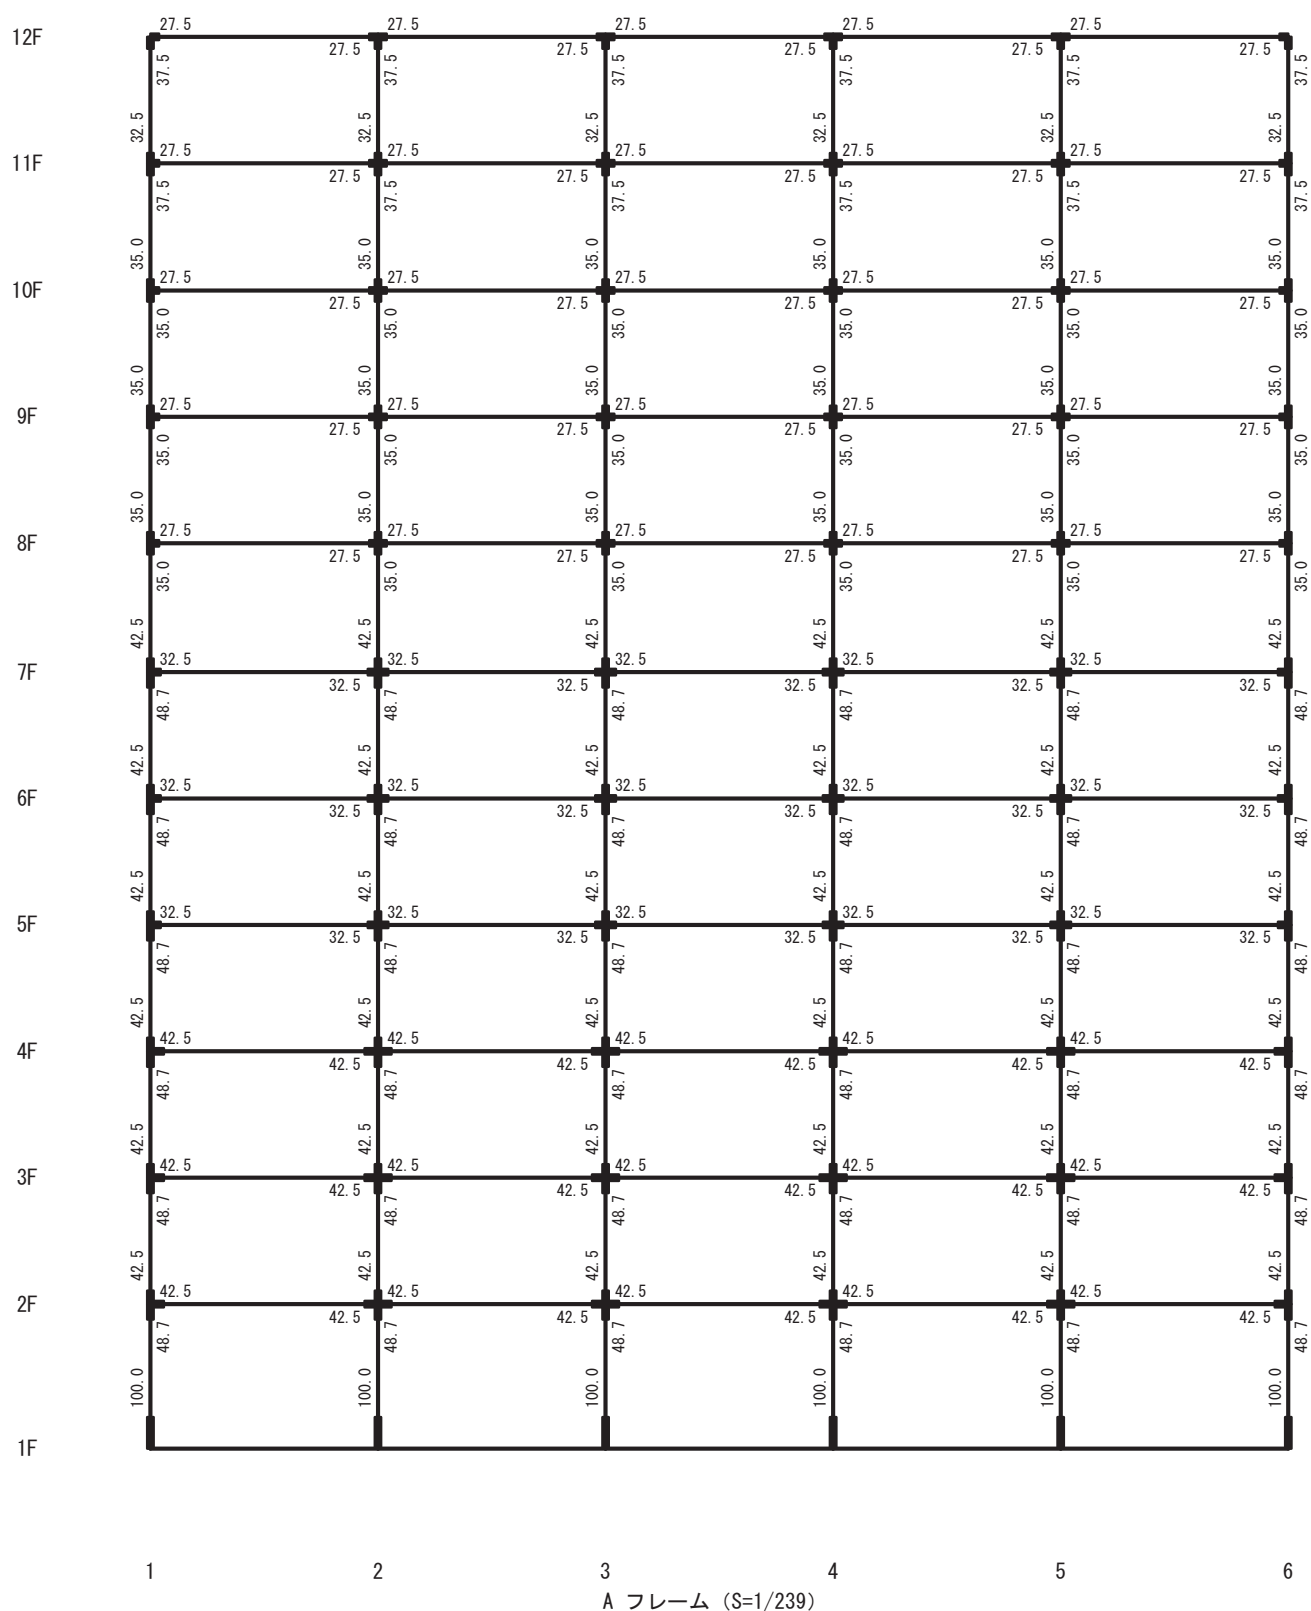

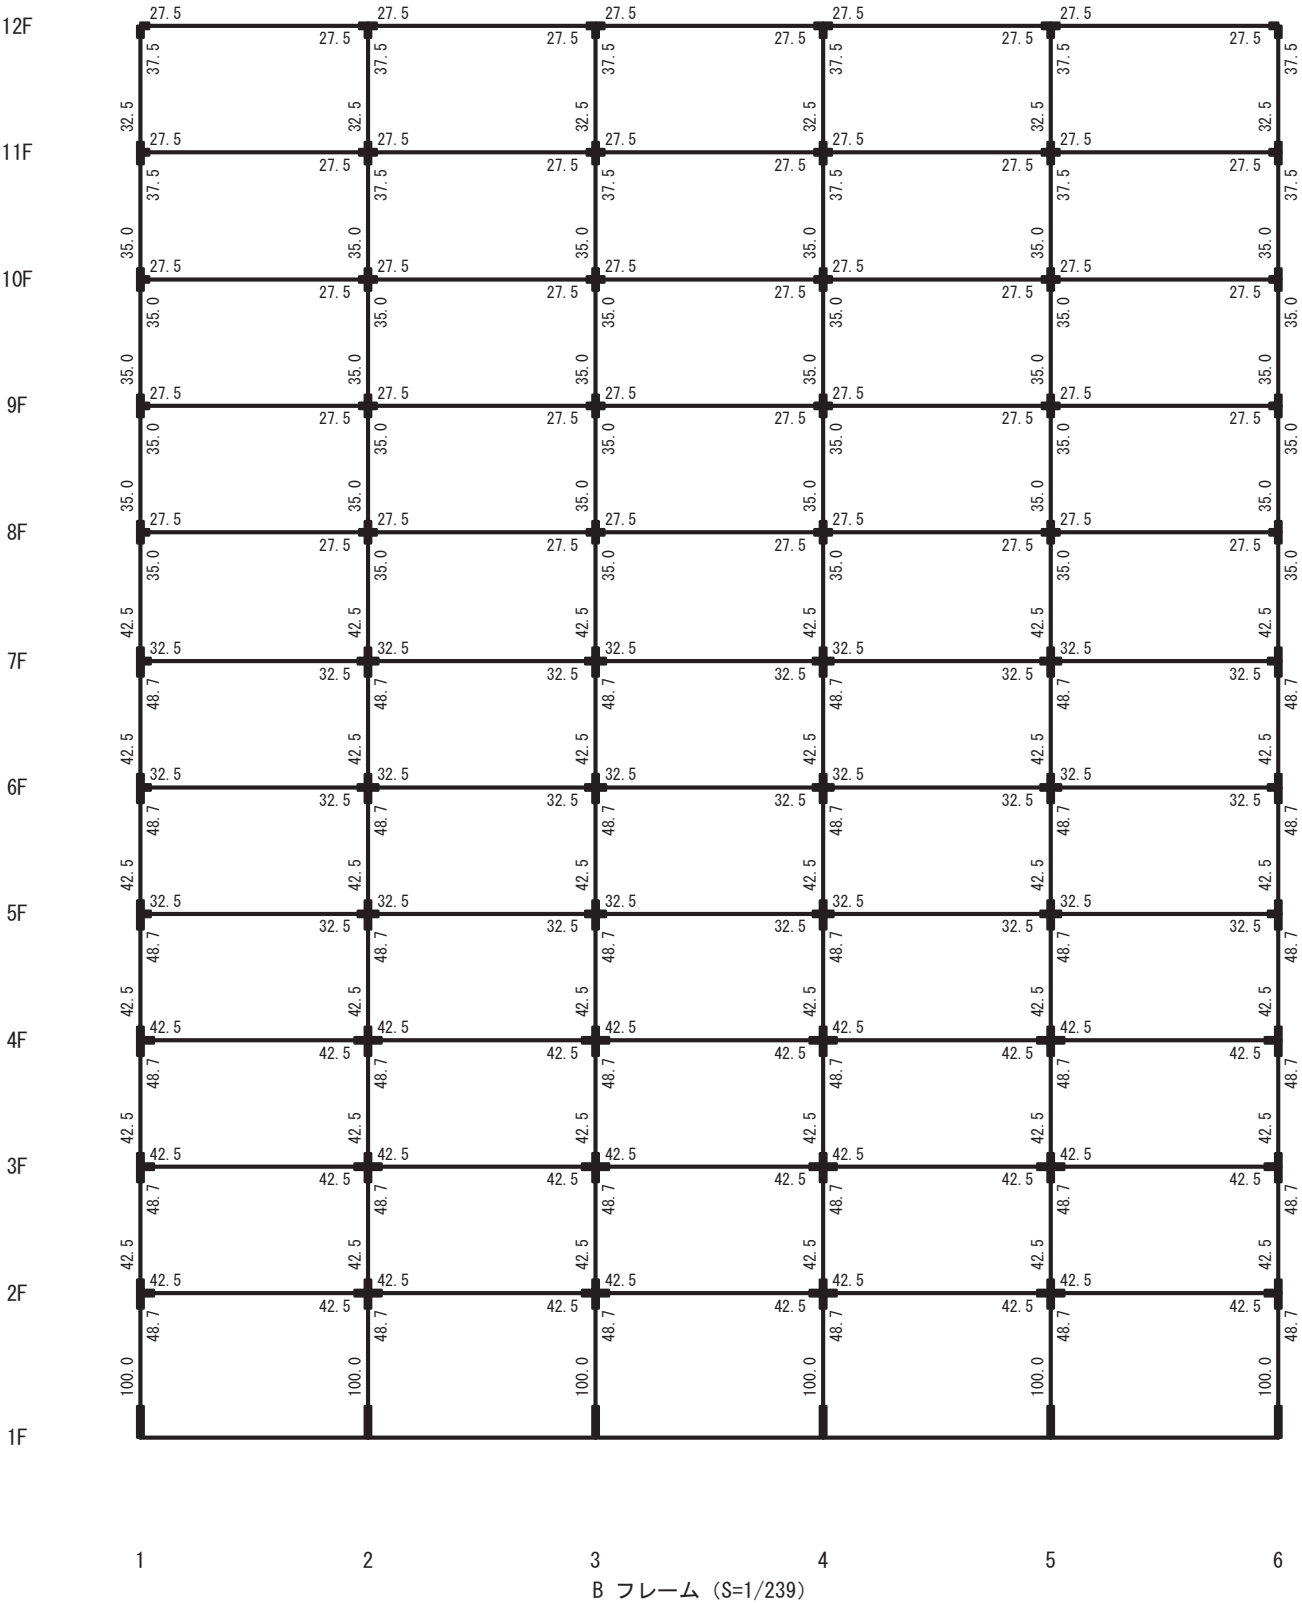


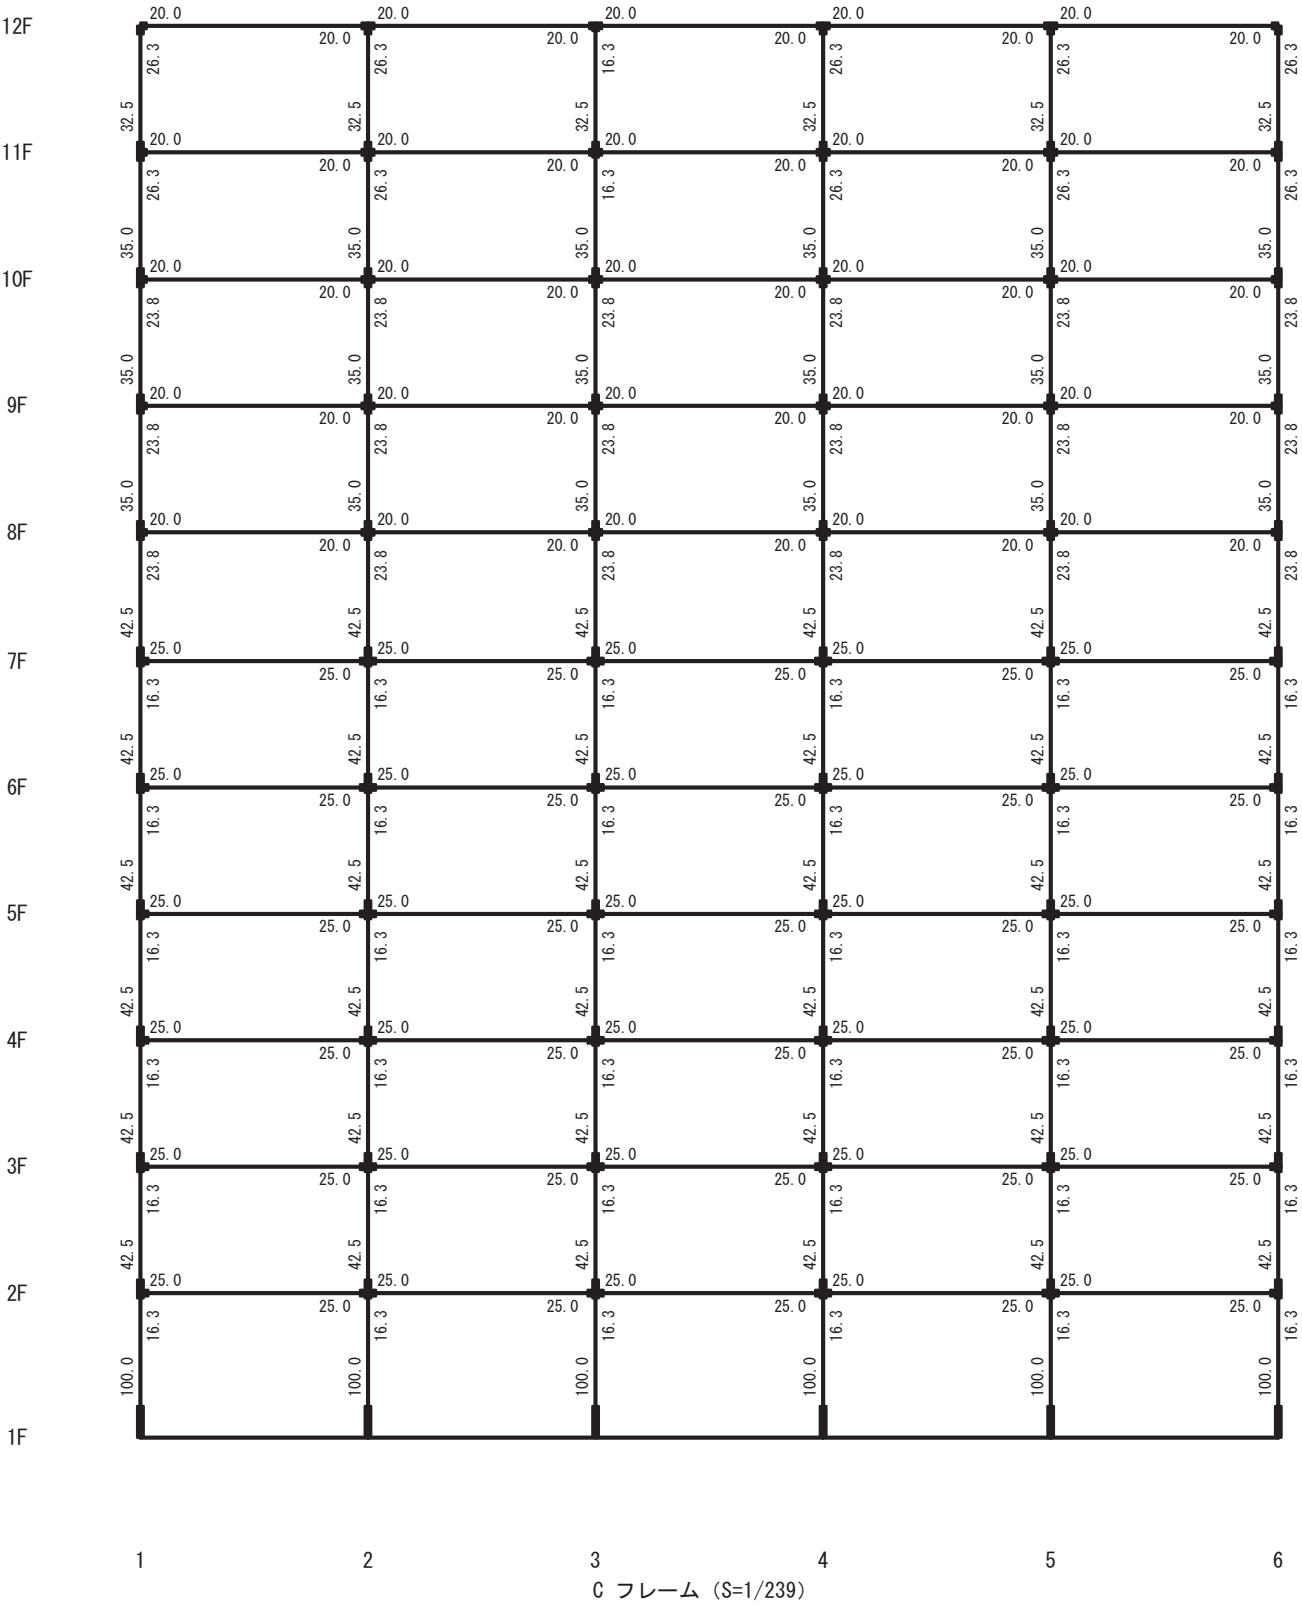

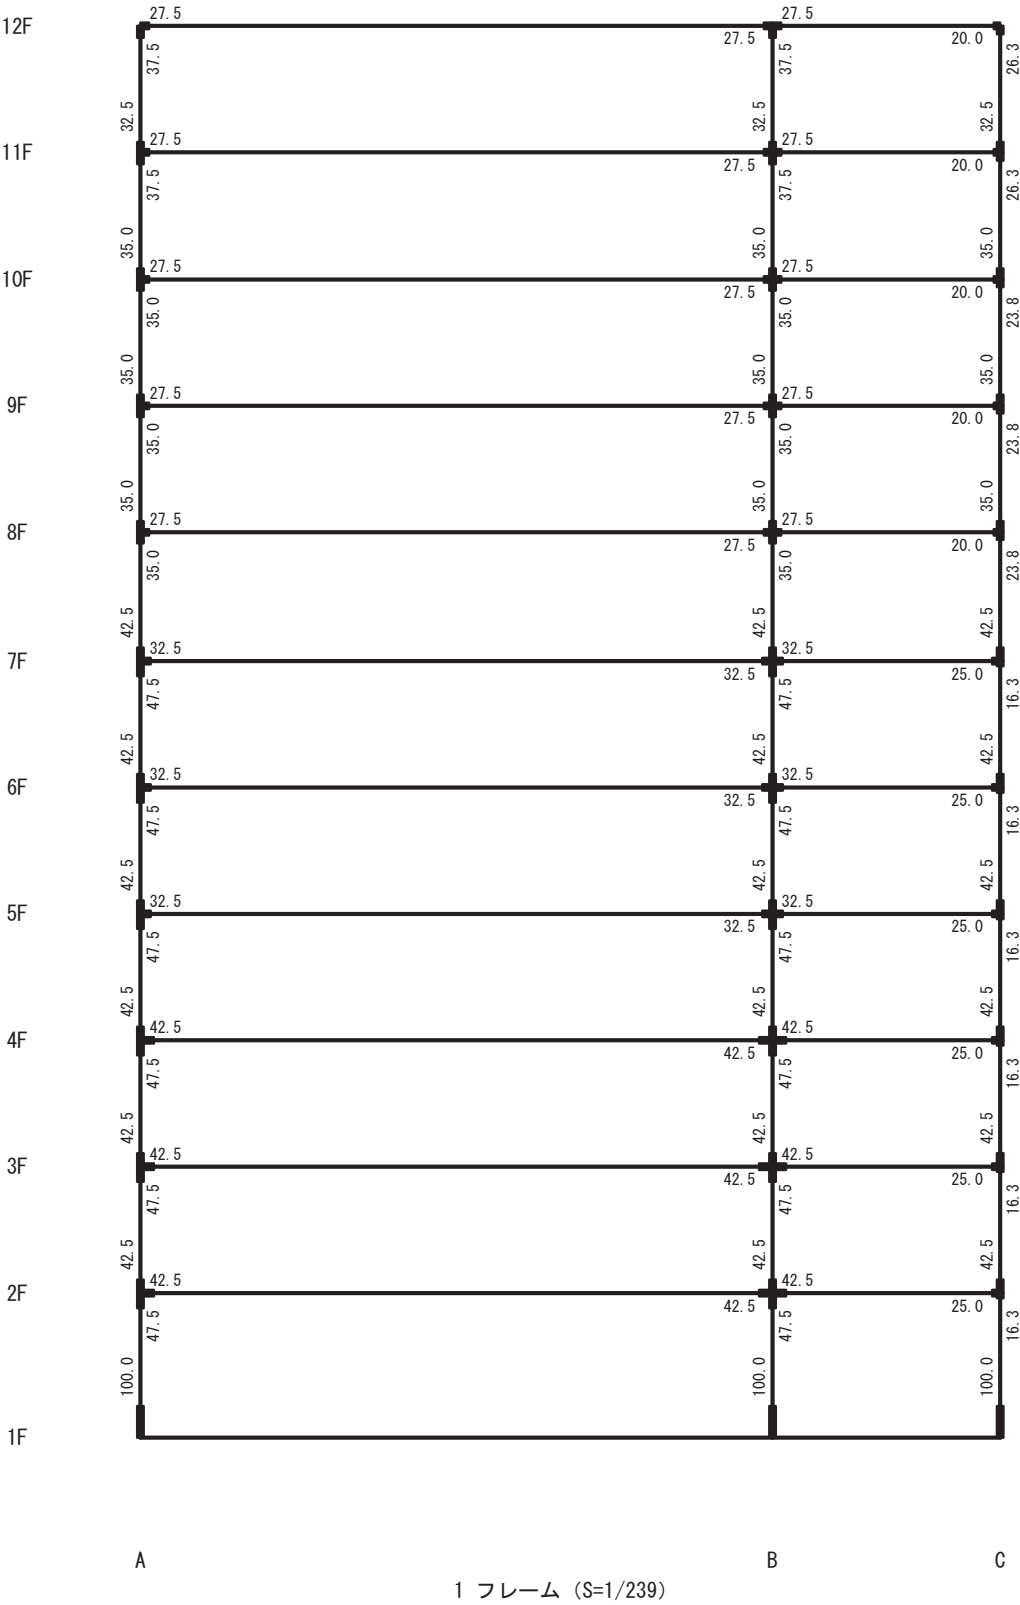


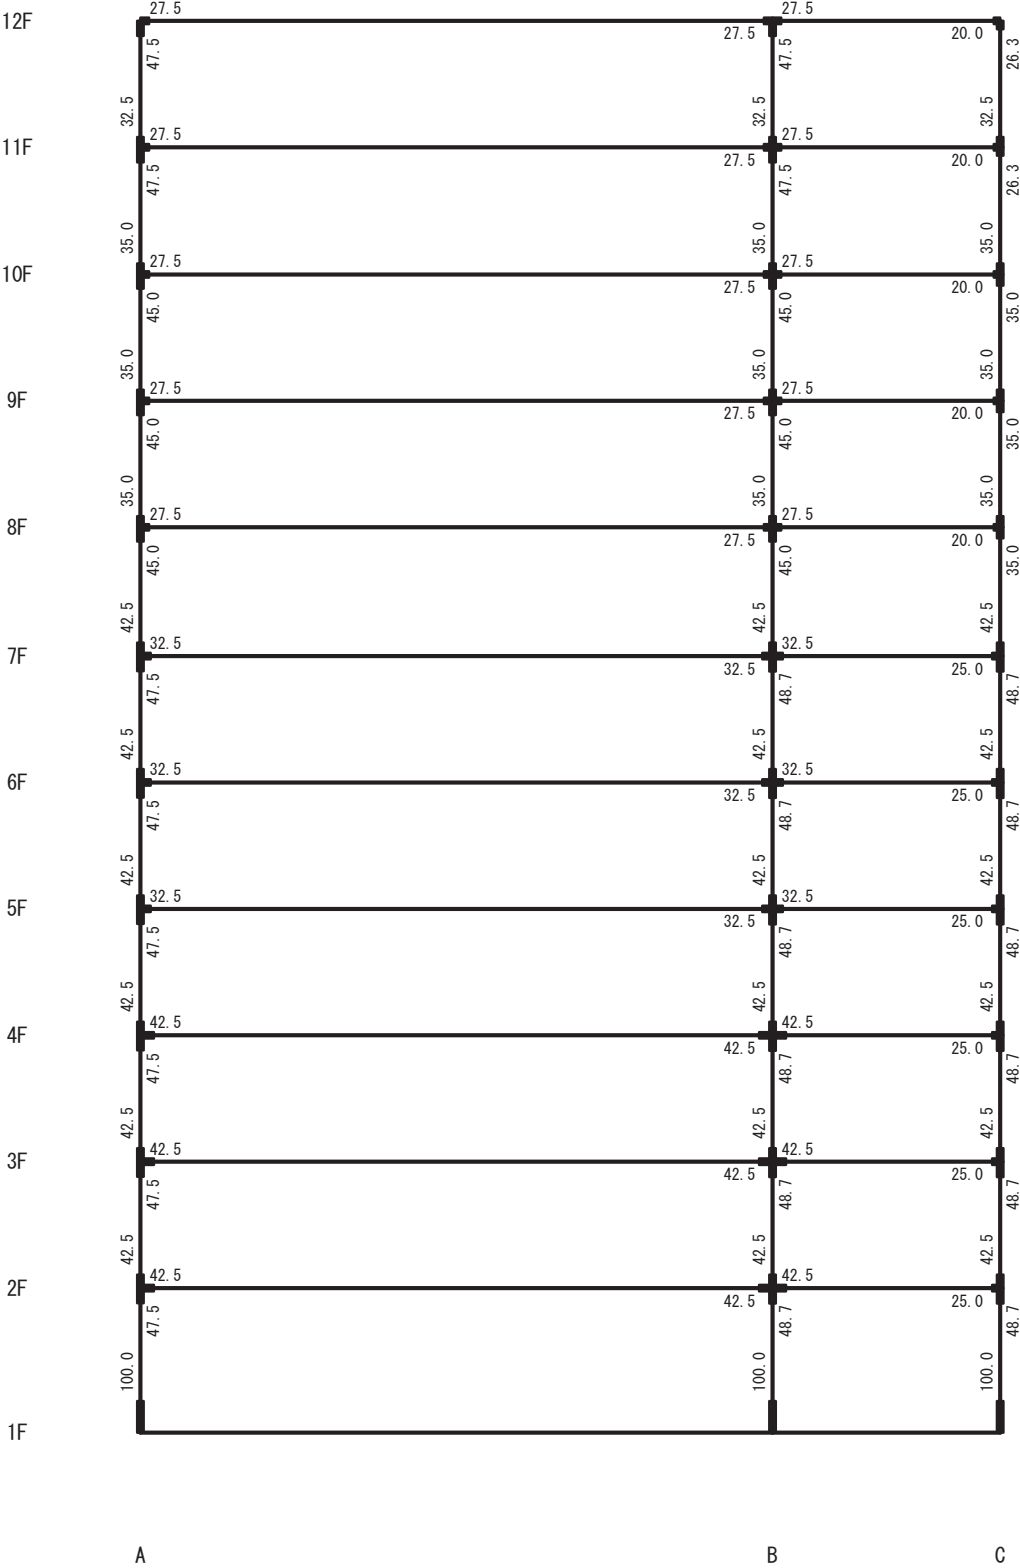


2 フレーム (S=1/239)

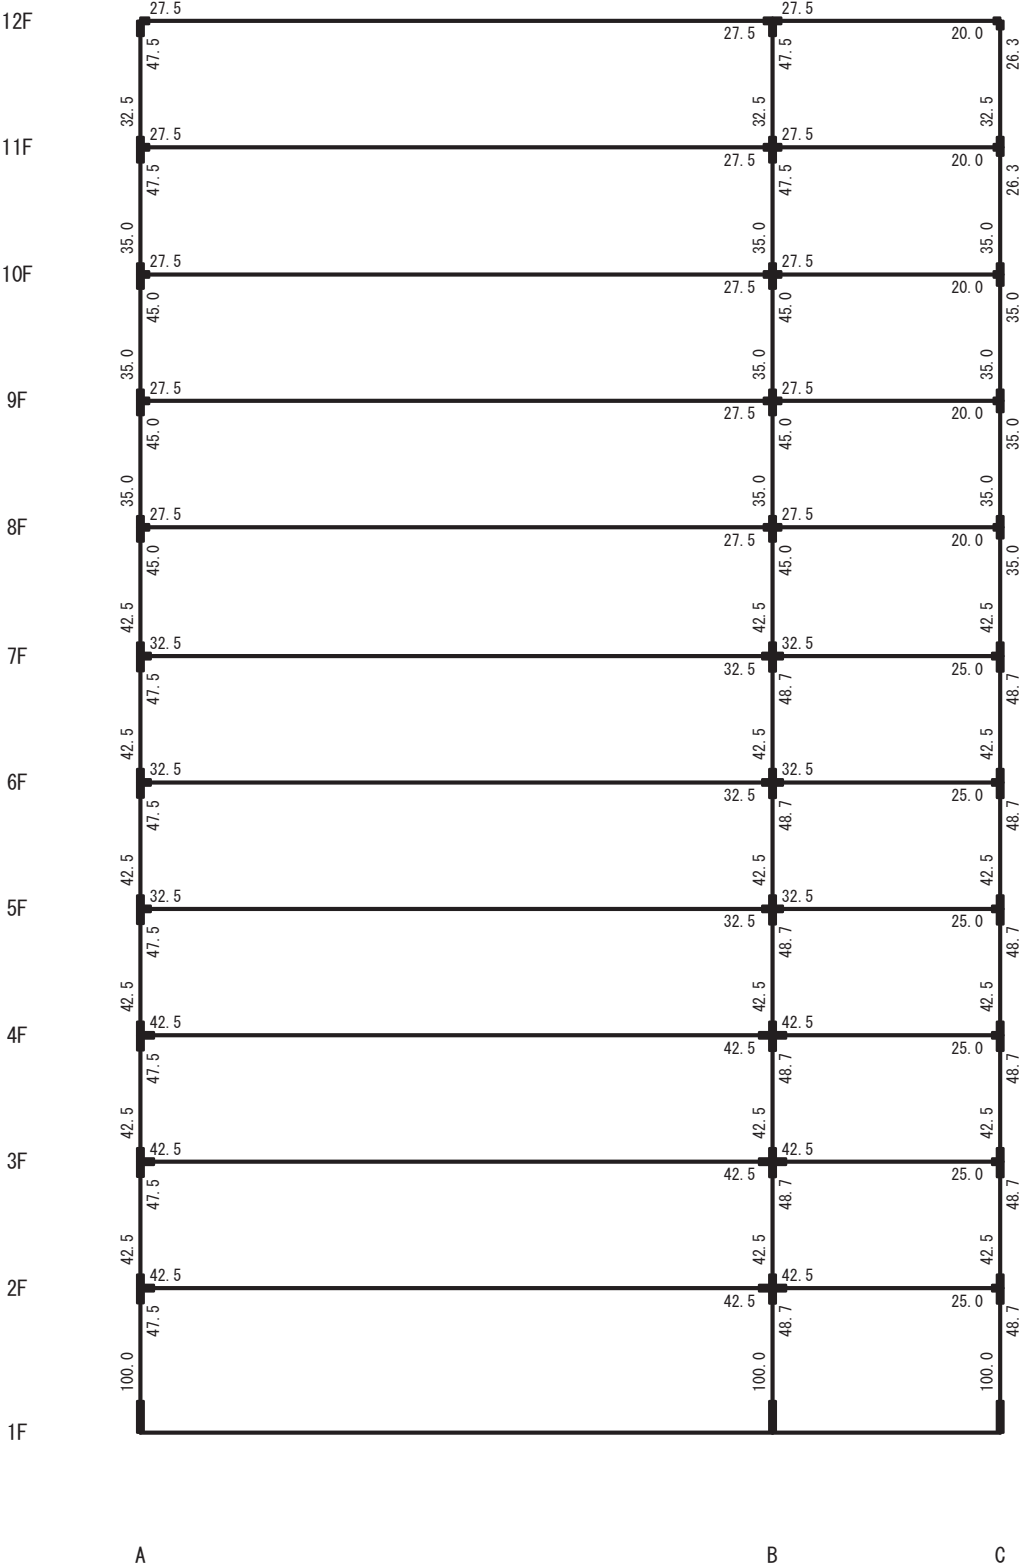


3 フレーム (S=1/239)

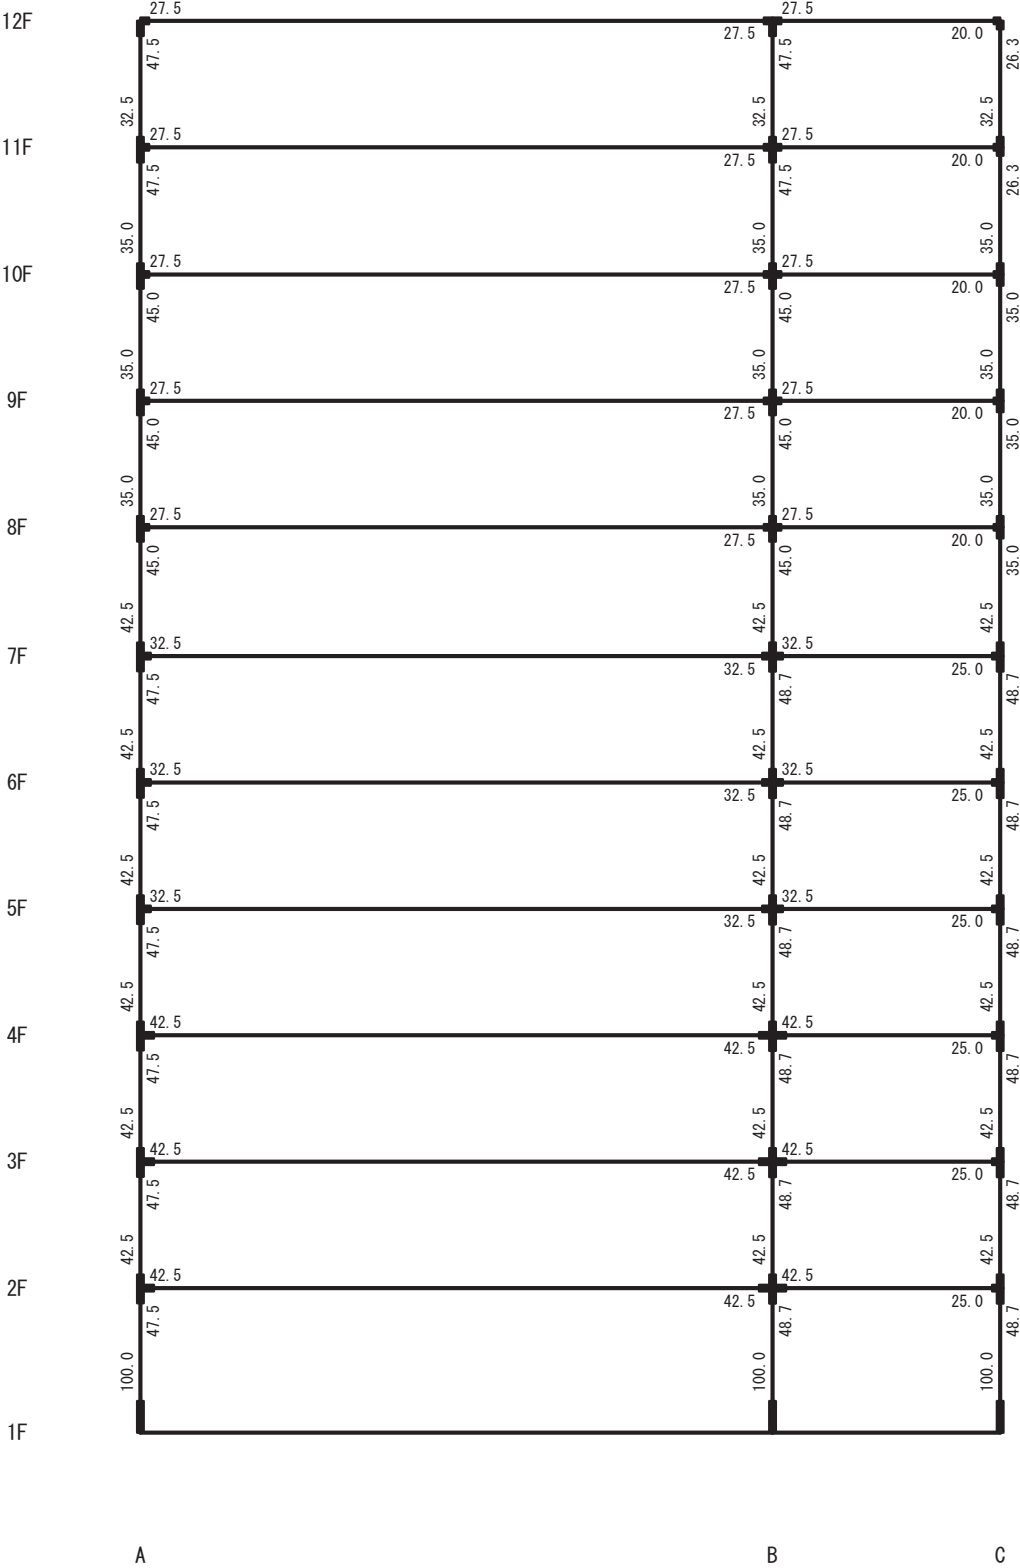

4 フレーム (S=1/239)

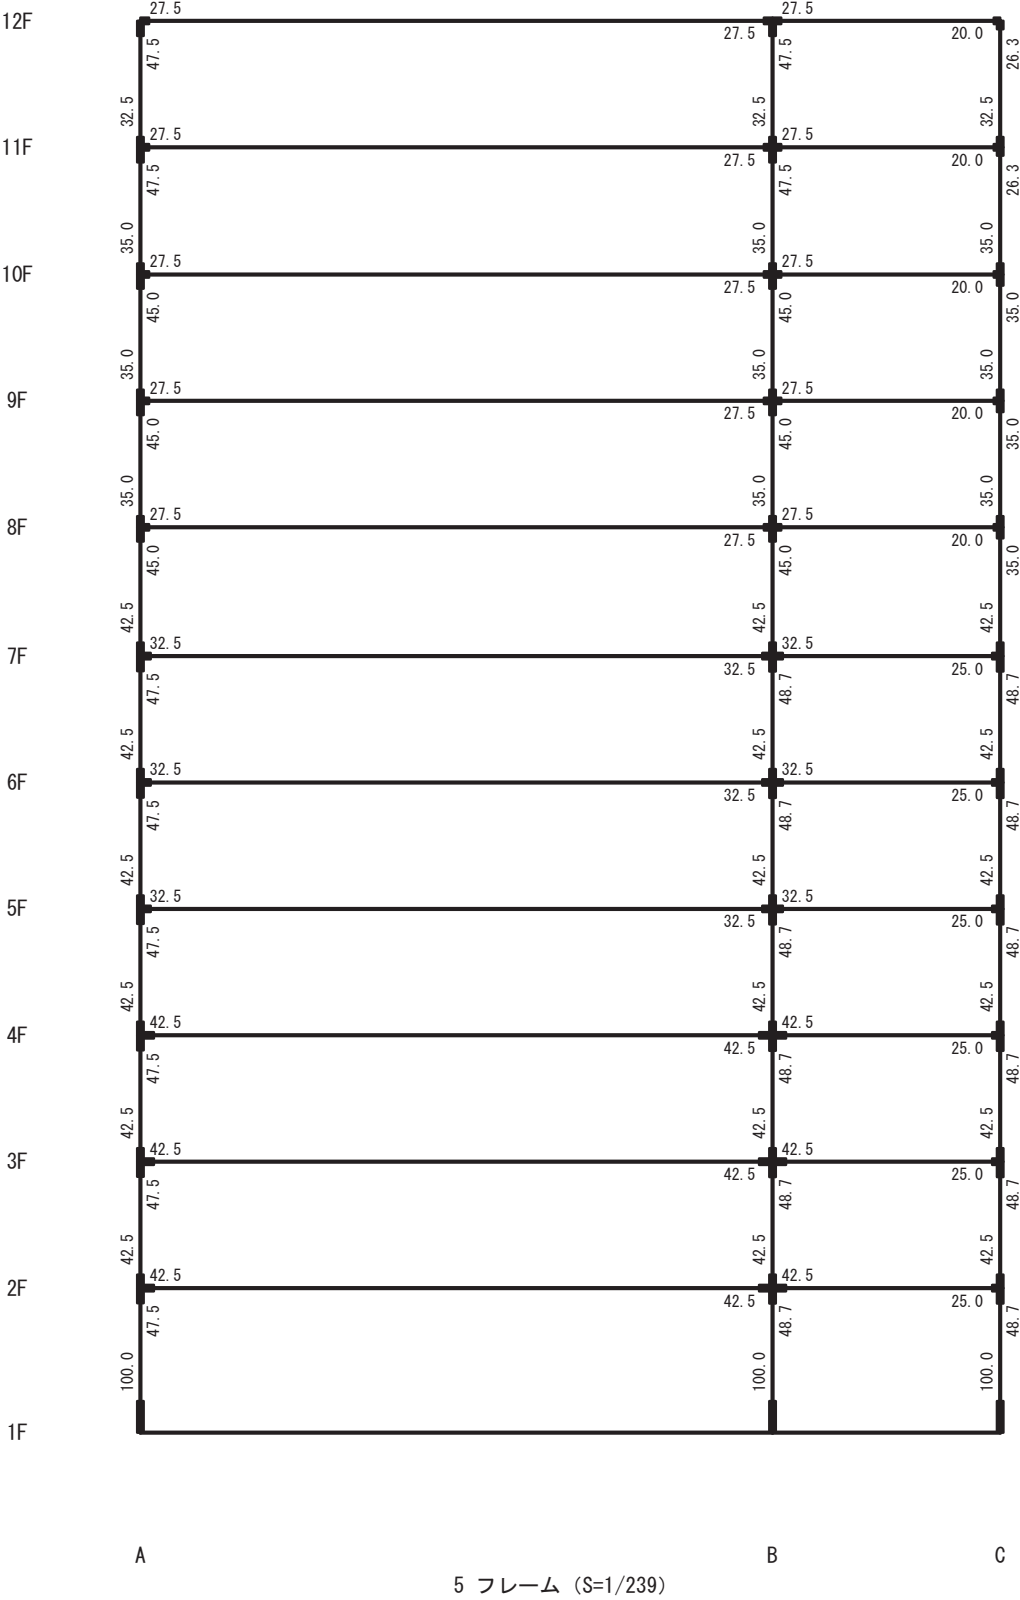

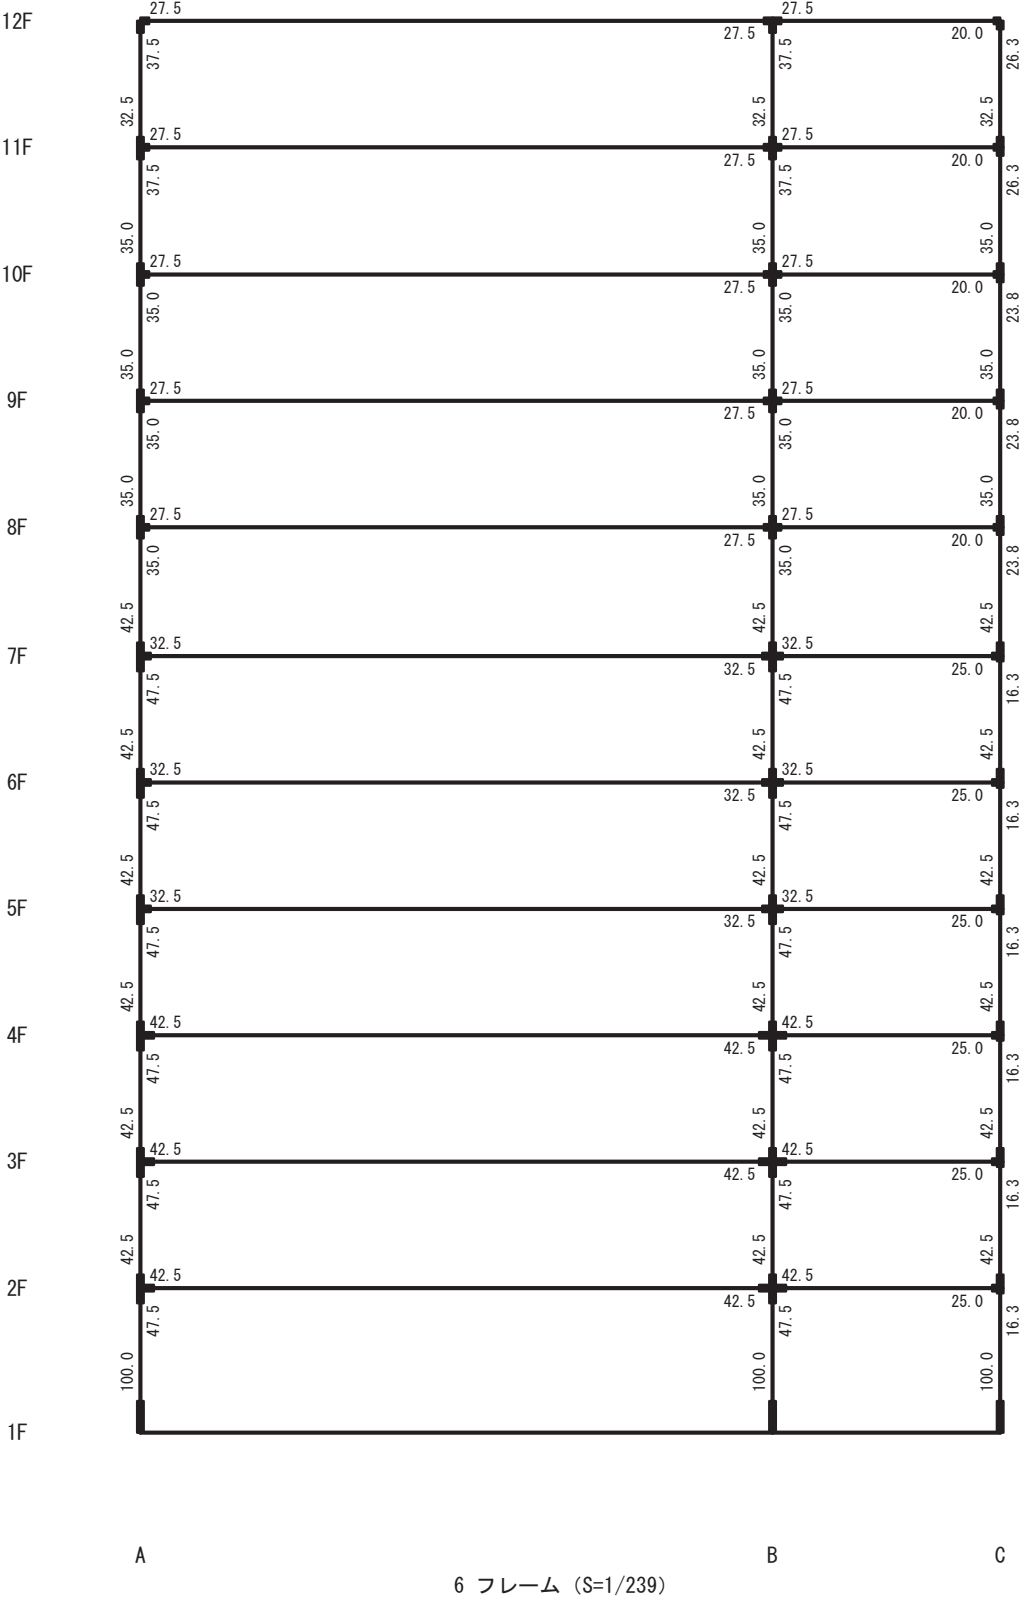

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1369.3	1364.0	1314.4	49.6	10416.7	782.7	782.7
B						2014.3	2014.3
A						1887.8	1887.8

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1370.7	1369.9	1297.8	72.0	10930.6	761.5	761.5
B						2093.7	2093.7
A						1967.2	1967.2

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1370.2	1369.9	1324.3	45.5	11706.6	900.1	900.1
B						2150.9	2150.9
A						2045.9	2045.9

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1370.8	1370.2	1319.3	50.9	12263.3	931.5	931.5
B						2231.0	2231.0
A						2140.1	2140.1

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1370.8	1370.1	1265.0	105.1	14067.5	889.3	889.3
B						2777.8	2777.8
A						2636.7	2636.7

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1373.9	1371.0	1246.2	124.9	19120.0	1184.4	1184.4
B						4160.9	4160.9
A						3917.8	3917.8

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1377.7	1372.2	1235.9	136.3	20138.8	1205.4	1205.4
B						4350.2	4350.2
A						4136.7	4136.7

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1377.7	1372.7	1238.7	134.0	21327.1	1346.3	1346.3
B						4444.1	4444.1
A						4341.2	4341.2

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1375.4	1373.1	1190.1	183.1	25084.4	1132.4	1132.4
B						6115.0	6115.0
A						5617.7	5617.7

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1372.8	1373.2	1188.2	185.1	28873.6	1356.4	1356.4
B						6626.1	6626.1
A						6276.1	6276.1

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1376.1	1374.0	1191.6	182.4	51289.4	2492.4	2492.4
B						10638.2	10638.2
A						10413.3	10413.3

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.2	1800.2	1800.7	0.5	10416.7	468.4	468.4
2						626.6	626.6
3						620.1	620.1
4						619.9	619.9
5						626.7	626.7
6						469.7	469.7

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.6	1793.8	1798.1	4.3	10930.6	501.8	501.8
2						694.1	694.1
3						695.2	695.2
4						690.7	690.7
5						688.5	688.5
6						502.1	502.1

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1786.6	1791.5	1797.6	6.1	11706.6	518.2	518.2
2						784.7	784.7
3						786.6	786.6
4						780.7	780.7
5						777.6	777.6
6						518.1	518.1

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1786.7	1790.3	1797.3	7.0	12263.3	549.6	549.6
2						820.0	820.0
3						824.8	824.8
4						817.6	817.6
5						811.4	811.4
6						549.6	549.6

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1786.7	1789.6	1797.6	8.0	14067.5	633.9	633.9
2						913.6	913.6
3						916.5	916.5
4						910.1	910.1
5						905.8	905.8
6						633.4	633.4

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1786.9	1789.2	1797.3	8.2	19120.0	752.8	752.8
2						1248.4	1248.4
3						1250.7	1250.7
4						1239.9	1239.9
5						1235.9	1235.9
6						752.8	752.8

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1787.0	1788.8	1797.0	8.2	20138.8	812.2	812.2
2						1303.9	1303.9
3						1310.5	1310.5
4						1298.2	1298.2
5						1289.6	1289.6
6						812.0	812.0

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1787.0	1788.6	1796.9	8.3	21327.1	869.6	869.6
2						1358.1	1358.1
3						1367.4	1367.4
4						1354.5	1354.5
5						1343.1	1343.1
6						869.0	869.0

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1787.1	1788.4	1796.4	8.0	25084.4	954.6	954.6
2						1660.0	1660.0
3						1677.0	1677.0
4						1656.7	1656.7
5						1637.1	1637.1
6						955.5	955.5


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1787.2	1788.3	1796.6	8.3	28873.6	1174.7	1174.7
2						1881.4	1881.4
3						1902.3	1902.3
4						1880.5	1880.5
5						1856.9	1856.9
6						1175.0	1175.0

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1787.4	1788.2	1797.8	9.6	51289.4	2427.7	2427.7
2						3099.0	3099.0
3						3117.4	3117.4
4						3098.1	3098.1
5						3076.0	3076.0
6						2424.4	2424.4

A-2.2 部材応力図

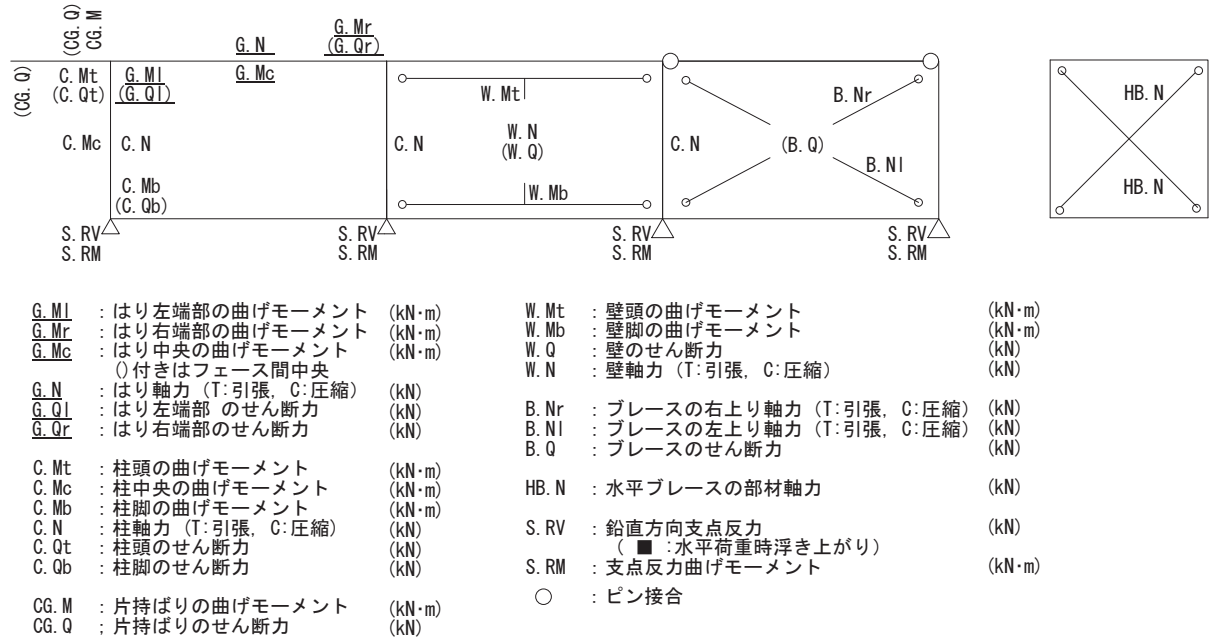

鉛直荷重 (立体解析)


				13.4 (36.7)		60.1 (57.2)		67.6 (57.7)		64.0 (58.3)		138.0 (78.9)				
12F	4000	140.4 (61.4)	42.4	66.6 (36.3)	42.5	10.1 (4.8)	70.1 (58.5)	37.0	5.1 (2.5)	62.5 (57.9)	42.6	75.5 (34.3)	11.5 (37.3)	42.6	138.0 (60.4)	
		17.6	442.7C	7.4	655.5C	0.5	675.9C	0.0	675.8C	6.9	655.4C	17.3	442.4C			
11F	4025	105.1 (61.4)	31.4 (34.2)	65.2 (36.3)	60.2 (60.2)	9.1 (4.8)	73.9 (63.3)	5.1 (2.5)	83.0 (66.5)	61.7 (34.3)	179.0 (92.6)	103.5 (60.4)				
		77.3 (39.4)	182.4 (93.6)	40.7	53.0 (26.2)	86.9 (67.6)	42.7	8.7 (4.2)	77.9 (64.4)	40.3	4.8 (2.4)	64.0 (61.2)	42.7	49.5 (24.6)	28.2 (35.1)	40.8
		2.0	932.0C	0.2	1241.9C	0.2	1285.3C	0.1	1285.3C	0.1	1241.9C	2.1	931.1C			
10F	4000	81.3 (39.4)	21.8 (37.2)	52.6 (26.2)	61.0 (60.4)	8.3 (4.2)	73.9 (63.3)	4.7 (2.4)	81.6 (66.2)	49.3 (24.6)	166.6 (89.5)	79.8 (38.6)				
		89.0 (43.7)	170.3 (90.5)	41.9	54.9 (27.1)	85.7 (67.3)	42.8	8.8 (4.4)	78.1 (64.5)	40.2	4.2 (2.1)	65.1 (61.6)	42.9	50.7 (25.0)	18.3 (38.2)	42.1
		1.5	1425.1C	0.7	1838.6C	0.1	1902.7C	0.0	1902.8C	0.7	1838.8C	1.5	1423.5C			
9F	4000	86.0 (43.7)	16.3 (38.6)	53.5 (27.1)	61.5 (60.5)	8.6 (4.4)	73.9 (63.3)	4.1 (2.1)	81.7 (66.1)	49.3 (25.0)	161.8 (88.1)	83.8 (42.6)				
		79.7 (39.3)	165.7 (89.1)	41.5	48.7 (23.7)	85.9 (67.2)	42.5	8.1 (4.0)	78.2 (64.5)	40.1	4.2 (2.1)	65.6 (61.6)	42.5	45.1 (21.8)	12.8 (39.6)	41.7
		1.2	1918.1C	1.4	2438.4C	0.0	2521.9C	0.1	2522.2C	1.4	2438.9C	1.2	1915.8C			
8F	4075	77.4 (39.3)	9.7 (40.4)	46.0 (23.7)	61.8 (60.4)	8.1 (4.0)	74.0 (63.3)	4.0 (2.1)	82.8 (66.2)	42.3 (21.8)	155.2 (86.3)	75.6 (38.4)				
		81.5 (42.0)	158.9 (87.3)	41.6	50.6 (26.9)	86.9 (67.3)	41.9	8.4 (4.3)	78.2 (64.4)	40.1	4.1 (2.0)	65.9 (61.5)	41.9	46.7 (24.7)	6.3 (41.4)	41.8
		4.0	2408.9C	4.1	3039.3C	0.4	3140.0C	0.1	3140.5C	3.7	3040.1C	3.6	2406.0C			
7F	4000	89.5 (42.0)	64.3 (29.2)	58.9 (26.9)	60.9 (65.3)	9.2 (4.3)	77.3 (67.8)	4.0 (2.0)	79.5 (70.5)	54.1 (24.7)	214.1 (106.7)	86.9 (40.9)				
		130.9 (61.1)	220.4 (108.3)	47.0	91.4 (42.8)	86.0 (72.3)	51.6	13.9 (6.7)	84.0 (69.7)	44.4	6.0 (2.9)	67.3 (67.1)	51.6	84.1 (39.2)	58.8 (30.9)	47.4
		8.7	2929.6C	5.9	3635.2C	0.5	3769.7C	0.3	3770.4C	5.7	3636.3C	8.7	2925.6C			
6F	4000	113.5 (61.1)	53.7 (31.7)	79.7 (42.8)	60.3 (64.3)	12.9 (6.7)	77.6 (67.8)	5.4 (2.9)	86.1 (71.4)	72.7 (39.2)	206.7 (104.1)	109.7 (59.2)				
		99.7 (49.1)	213.2 (105.8)	45.3	66.8 (32.2)	92.8 (73.3)	48.5	11.2 (5.5)	84.5 (69.7)	44.0	5.2 (2.3)	67.0 (66.1)	48.5	61.2 (29.3)	47.9 (33.4)	45.6
		1.6	3447.9C	2.5	4234.6C	0.3	4398.3C	0.5	4399.3C	2.7	4235.9C	1.9	3442.7C			
5F	4000	96.6 (49.1)	22.2 (40.7)	61.8 (32.2)	65.4 (65.4)	10.6 (5.5)	78.6 (68.0)	4.2 (2.3)	84.2 (70.6)	55.8 (29.3)	174.2 (95.4)	93.3 (47.6)				
		83.0 (37.7)	179.5 (96.8)	46.4	50.1 (22.9)	89.7 (72.1)	47.5	8.3 (3.9)	84.3 (69.6)	43.6	3.6 (1.5)	70.8 (66.9)	47.5	45.8 (20.6)	17.4 (42.1)	46.6
		7.7	3954.4C	4.4	4837.5C	0.5	5023.4C	0.6	5024.6C	4.5	4839.3C	8.0	3948.2C			
4F	4000	67.6 (37.7)	7.6 (44.3)	41.3 (22.9)	67.0 (65.2)	7.3 (3.9)	79.4 (68.0)	2.5 (1.5)	87.7 (70.9)	36.7 (20.6)	164.1 (92.0)	64.9 (36.5)				
		101.2 (46.5)	168.8 (93.3)	44.4	59.1 (26.3)	92.8 (72.4)	45.1	10.3 (4.9)	84.6 (69.5)	43.0	4.9 (2.0)	72.0 (66.6)	45.1	54.1 (23.5)	3.1 (45.5)	44.6
		8.2	4461.5C	6.6	5448.3C	0.5	5652.4C	0.9	5653.7C	7.1	5450.2C	9.0	4454.4C			
3F	4000	84.7 (46.5)	14.2 (50.2)	45.9 (26.3)	70.1 (65.6)	9.3 (4.9)	80.3 (68.2)	3.1 (2.0)	88.7 (70.8)	40.0 (23.5)	143.8 (86.3)	81.1 (45.1)				
		62.9 (28.3)	147.7 (87.3)	44.1	32.7 (15.8)	92.9 (71.9)	43.6	5.1 (2.4)	84.5 (69.4)	42.6	3.0 (0.8)	74.2 (66.7)	43.6	30.9 (14.3)	17.8 (51.3)	44.2
		6.2	4968.1C	1.1	6069.8C	0.3	6286.8C	1.4	6288.2C	2.2	6071.8C	7.6	4960.3C			
2F	4575	50.4 (28.3)	49.8 (61.7)	30.5 (15.8)	80.1 (70.3)	4.6 (2.4)	85.2 (71.4)	0.3 (0.8)	87.9 (72.5)	26.4 (14.3)	119.9 (61.2)	47.6 (27.6)				
		71.4 (40.7)	121.8 (81.7)	44.5	9.8 (0.8)	90.1 (73.1)	45.2	2.8 (2.0)	87.4 (72.0)	44.0	2.8 (1.4)	82.2 (70.9)	45.2	9.9 (0.3)	51.6 (62.2)	44.5
		21.7	5481.3C	7.9	6701.2C	1.7	6925.7C	0.3	6927.2C	9.2	6703.3C	20.2	5473.1C			
1F		114.8 (40.7)	478.3 (381.0)	5.9 (0.8)	397.1 (320.1)	6.1 (2.0)	401.9 (330.4)	3.4 (1.4)	471.2 (340.7)	8.6 (0.3)	112.8 (279.6)	112.8 (40.5)				
		6647.9	327.2	8416.9	172.4	189.0	8570.4	403.3	221.2	8571.7	188.9	8419.0	179.8	327.5	6639.4	
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
		36000														
		1	2	3	4	5	6									
		A フレーム (S=1/272)														

			5.6 (53.6)	74.2 (75.9)	104.1 (82.3)	101.5 (82.6)	168.1 (101.7)											
12F	44675	4000	176.9 (75.9)	176.9 (104.3)	59.0	96.4 (46.6)	59.3	5.7 (2.8)	80.0 (75.6)	52.6	28.9 (13.3)	75.2 (75.3)	56.3	97.3 (44.6)	4.2 (56.2)	58.5	168.1 (72.1)	
25.0			589.8C	8.8	901.0C	0.1	917.0C	2.3	919.5C	8.2	900.3C	23.8	587.2C					
11F	4025	4000	86.3 (44.5)	126.9 (75.9)	57.3 (27.3)	84.3 (46.6)	49.4 (58.3)	5.5 (2.8)	91.6 (69.1)	24.4 (13.3)	102.2 (72.6)	80.9 (44.6)	201.2 (99.1)	120.4 (72.1)				
86.3 (44.5)			213.2 (102.4)	41.3	69.6 (34.3)	96.5 (71.4)	46.3	6.0 (2.9)	61.0 (60.6)	42.9	20.5 (10.2)	46.7 (57.2)	44.7	66.3 (32.7)	45.0 (30.7)	41.1	80.8 (41.7)	
10F	4000	4000	3.2	1163.6C	0.5	1574.7C	0.2	1632.5C	0.1	1619.5C	0.5	1555.8C	3.1	1157.7C				
92.6 (44.5)			92.6 (44.5)	43.6 (31.7)	68.6 (34.3)	50.4 (58.6)	5.7 (2.9)	90.8 (68.9)	20.6 (10.2)	100.6 (72.1)	65.4 (32.7)	183.5 (94.8)	87.1 (41.7)					
9F	4000	4000	102.4 (50.2)	185.0 (98.0)	43.5	70.4 (34.8)	95.4 (71.1)	46.3	5.6 (2.8)	61.7 (60.8)	43.0	21.6 (10.7)	48.6 (57.6)	44.6	67.0 (33.1)	31.7 (35.0)	43.3	96.4 (47.2)
2.1			1748.9C	0.9	2275.2C	0.1	2372.1C	0.2	2341.3C	0.8	2235.7C	1.9	1739.9C					
8F	4075	4000	98.3 (50.2)	188.9 (96.1)	42.9	62.9 (30.5)	95.3 (71.0)	45.8	5.4 (2.7)	62.4 (61.0)	42.8	19.7 (9.7)	49.6 (57.8)	44.2	59.6 (29.0)	24.6 (36.8)	42.7	85.2 (41.9)
90.6 (44.6)			2331.4C	1.8	2973.4C	0.0	3107.7C	0.4	3059.1C	1.7	2913.4C	1.3	2319.4C					
7F	4000	4000	87.7 (44.6)	179.9 (93.7)	43.1	64.5 (34.0)	96.2 (70.9)	44.9	5.2 (2.6)	63.1 (61.1)	42.6	20.9 (10.9)	50.3 (57.8)	43.5	61.5 (32.4)	16.7 (39.0)	42.9	86.7 (44.5)
92.3 (47.5)			2916.0C	4.8	3681.0C	0.1	3850.7C	1.3	3784.3C	4.5	3600.7C	3.9	2901.1C					
6F	4000	4000	101.4 (47.5)	250.1 (117.1)	48.2	114.3 (53.4)	98.1 (77.5)	57.8	7.7 (3.7)	55.4 (63.3)	49.2	36.4 (17.2)	42.2 (60.7)	53.2	108.7 (50.9)	71.7 (27.5)	47.5	138.1 (64.5)
148.7 (69.3)			3521.2C	7.5	4362.4C	0.3	4579.8C	2.0	4496.6C	7.0	4260.0C	9.2	3501.3C					
5F	4000	4000	128.5 (69.3)	241.1 (114.1)	46.5	83.9 (40.2)	105.2 (78.2)	53.2	6.5 (3.0)	58.0 (63.6)	47.9	28.0 (13.5)	41.9 (59.8)	50.1	80.0 (38.4)	60.7 (30.1)	46.0	105.1 (51.6)
112.6 (55.2)			4124.4C	3.5	5047.7C	0.5	5308.7C	1.0	5208.1C	3.2	4923.3C	1.9	4099.9C					
4F	4000	4000	108.0 (55.2)	200.9 (103.3)	47.8	63.1 (28.6)	99.7 (76.3)	51.7	4.7 (2.1)	63.2 (64.9)	47.1	21.2 (9.7)	51.4 (62.1)	49.0	60.0 (27.3)	26.9 (39.9)	47.4	86.9 (39.4)
92.9 (41.9)			4726.2C	6.0	5768.1C	0.5	6068.0C	1.8	5949.0C	5.4	5621.6C	8.2	4698.1C					
3F	4000	4000	74.9 (41.9)	188.0 (99.1)	45.7	74.7 (32.8)	102.4 (76.0)	48.2	6.1 (2.6)	67								

鉛直荷重 (立体解析)

			44.6 (59.7)		63.5 (61.5)		90.3 (68.1)		88.7 (68.2)		67.7 (65.4)							
12F	44675	4000	82.7 (37.0)	54.6	36.2 (19.0)	80.8 (66.3)	44.0	3.9 (1.9)	59.7 (59.6)	41.2	24.1 (12.8)	66.2 (61.9)	40.8	23.5 (11.4)	65.1 (64.7)	51.8	67.7 (30.5)	160.0C
			8.8	165.2C	1.8	242.2C	0.1	236.7C	1.5	249.3C	0.8	252.8C	6.8	54.2 (30.5)				
11F		4025	65.1 (37.0)	23.5 (42.6)	39.8 (19.0)	93.1 (84.7)	3.6 (1.9)	113.9 (89.8)	27.0 (12.8)	74.7 (56.5)	21.9 (11.4)	90.1 (61.9)	34.9	36.0 (18.8)	90.1 (61.9)	54.2 (30.5)		
			42.5 (22.2)	107.6 (65.9)	32.1 (19.8)	39.7 (87.4)	102.9 (87.4)	58.1	2.7 (1.4)	86.8 (82.3)	55.7	28.6 (14.5)	58.3 (52.0)	31.2	17.5 (8.7)	35.2 (46.6)	34.9	36.0 (18.8)
		2.3	379.6C	0.0	541.2C	0.2	576.6C	0.5	541.6C	0.1	502.3C	1.7	370.0C					
10F		4000	47.0 (22.2)	26.6 (44.1)	39.8 (19.8)	87.4 (84.5)	3.1 (1.4)	119.7 (92.6)	29.7 (14.5)	75.1 (56.6)	17.7 (8.7)	83.5 (60.4)	39.5 (18.8)					
			52.8 (26.4)	99.7 (64.4)	34.4 (20.7)	40.8 (90.0)	107.2 (90.0)	60.9	3.7 (1.9)	80.6 (81.8)	58.0	31.8 (16.1)	58.2 (51.9)	31.0	18.3 (9.3)	39.2 (48.1)	36.3	44.0 (22.1)
		0.1	583.4C	0.7	834.1C	0.0	904.5C	0.4	827.3C	0.3	745.1C	0.1	569.4C					
9F		4000	53.0 (26.4)	27.3 (44.0)	42.2 (20.7)	88.2 (84.5)	3.8 (1.9)	120.1 (92.6)	32.6 (16.1)	75.2 (56.6)	18.9 (9.3)	84.4 (60.4)	44.3 (22.1)					
			47.7 (24.7)	100.7 (64.4)	33.6 (19.5)	38.1 (89.9)	107.6 (89.9)	60.2	3.3 (1.7)	81.1 (81.8)	57.6	29.7 (15.3)	57.8 (51.8)	31.1	16.5 (8.3)	39.8 (48.0)	35.5	40.1 (20.8)
		1.6	790.3C	0.8	1132.5C	0.1	1238.3C	0.9	1118.6C	0.2	993.3C	1.5	771.7C					
8F		4075	50.9 (24.7)	33.4 (45.9)	39.8 (19.5)	90.2 (85.0)	3.5 (1.7)	117.3 (91.9)	31.4 (15.3)	74.1 (56.3)	16.8 (8.3)	79.5 (59.2)	43.1 (20.8)					
	42.7 (20.6)		93.6 (62.6)	34.1 (16.1)	33.1 (89.4)	106.3 (89.4)	59.9	2.9 (1.4)	83.9 (82.6)	57.6	26.5 (12.9)	59.4 (52.2)	30.9	13.7 (6.7)	43.6 (49.2)	36.1	36.4 (17.5)	968.7C
	0.8	991.2C	0.2	1426.0C	0.0	1567.0C	0.2	1402.9C	0.0	1236.0C	0.7	968.7C						
7F	4000	41.1 (20.6)	29.5 (44.6)	32.6 (16.1)	90.2 (84.4)	2.9 (1.4)	120.8 (92.4)	26.1 (12.9)	75.8 (56.9)	13.7 (6.7)	84.5 (60.2)	35.1 (17.5)						
		58.0 (28.9)	99.2 (63.9)	33.3 (24.2)	48.4 (90.0)	110.6 (90.0)	57.8	4.1 (2.0)	83.2 (82.0)	56.2	38.3 (19.2)	56.4 (51.5)	31.5	20.6 (10.4)	41.5 (48.3)	34.6	49.4 (24.6)	1175.2C
	0.3	1201.9C	0.1	1745.3C	0.0	1921.0C	0.1	1717.5C	0.1	1508.8C	0.2	1175.2C						
6F	4000	57.4 (28.9)	28.6 (44.2)	48.5 (24.2)	90.5 (84.0)	4.1 (2.0)	122.3 (92.6)	38.5 (19.2)	76.8 (57.3)	20.8 (10.4)	86.3 (60.5)	49.1 (24.6)						
		43.4 (23.3)	100.8 (64.3)	32.9 (19.3)	36.3 (90.4)	113.4 (90.4)	56.2	2.8 (1.5)	83.7 (81.8)	55.2	29.0 (15.6)	54.8 (51.2)	31.8	14.7 (7.7)	41.3 (48.0)	33.8	37.2 (20.2)	1385.2C
	3.3	1416.2C	2.2	2068.6C	0.3	2278.4C	2.1	2035.7C	0.7	1785.4C	3.1	1385.2C						
5F	4000	50.0 (23.3)	36.5 (46.5)	40.7 (19.3)	93.4 (84.8)	3.3 (1.5)	118.3 (91.5)	33.3 (15.6)	74.4 (56.6)	16.2 (7.7)	80.8 (59.0)	43.5 (20.2)						
		42.5 (22.2)	92.5 (62.0)	33.1 (17.4)	33.5 (89.6)	110.8 (89.6)	56.1	2.4 (1.3)	87.6 (82.9)	55.2	27.6 (14.5)	57.4 (51.9)	31.7	12.0 (6.1)	46.2 (49.4)	34.1	37.2 (19.6)	1587.1C
	1.9	1621.7C	1.2	2371.4C	0.2	2615.2C	1.4	2329.6C	0.3	2039.6C	2.0	1587.1C						
4F	4000	46.3 (22.2)	43.6 (48.4)	36.0 (17.4)	96.2 (85.4)	2.8 (1.3)	114.9 (90.5)	30.4 (14.5)	72.3 (56.0)	12.6 (6.1)	76.3 (57.8)	41.2 (19.6)						
		39.1 (20.4)	85.4 (60.0)	33.1 (15.0)	29.3 (89.0)	108.9 (89.0)	55.6	1.9 (1.0)	91.5 (84.0)	54.9	25.1 (13.1)	59.5 (52.5)	31.7	8.9 (4.5)	50.8 (50.7)	34.1	35.1 (18.5)	1789.0C
	1.6	1826.2C	0.8	2678.0C	0.1	2955.5C	1.1	2624.1C	0.1	2295.9C	1.8	1789.0C						
3F	4000	42.4 (20.4)	51.0 (50.5)	30.9 (15.0)	99.1 (86.1)	2.1 (1.0)	111.4 (89.4)	27.3 (13.1)	70.0 (55.4)	9.1 (4.5)	71.7 (56.5)	38.7 (18.5)						
		35.5 (18.9)	77.9 (58.0)	33.1 (13.4)	25.2 (88.3)	107.1 (88.3)	55.1	1.3 (0.8)	95.6 (85.0)	54.7	22.4 (12.0)	61.7 (53.1)	31.8	5.5 (2.7)	55.4 (52.0)	34.1	32.9 (17.8)	1989.4C
	2.2	2028.4C	1.6	2985.8C	0.2	3298.0C	1.7	2916.5C	0.0	2550.6C	2.7	1989.4C						
2F	4575	40.0 (18.9)	67.7 (58.6)	28.3 (13.4)	109.4 (92.4)	1.7 (0.8)	111.9 (93.0)	25.8 (12.0)	73.0 (59.6)	5.4 (2.7)	71.2 (59.9)	38.4 (17.8)						
		33.7 (16.8)	73.7 (60.2)	36.2 (4.4)	13.3 (92.4)	109.4 (92.4)	58.2	0.1 (0.1)	107.5 (91.8)	57.8	14.7 (6.0)	71.4 (59.2)	34.7	0.2 (0.8)	67.8 (58.9)	37.4	32.8 (16.6)	2197.4C
	4.7	2236.9C	3.4	3305.7C	0.3	3654.3C	1.0	3216.7C	1.6	2813.7C	5.1	2197.4C						
1F		43.2 (16.8)	487.4 (392.2)	6.6 (4.4)	395.0 (316.8)	0.5 (0.1)	404.3 (331.8)	12.7 (6.0)	489.7 (344.2)	3.3 (0.8)	43.0 (268.0)	43.0 (16.6)						
		2502.2	33.2	358.5	3985.6	179.3	4243.8	223.9	3808.7	183.1	3494.2	355.7	2461.6					
		(268.9)	(344.3)	(344.3)	(329.3)	(316.9)	(316.9)	(316.9)	(316.9)	(316.9)	(316.9)	(316.9)	(316.9)					
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200					
		36000																
		1	2	3	4	5	6											
		C フレーム (S=1/272)																

鉛直荷重 (立体解析)

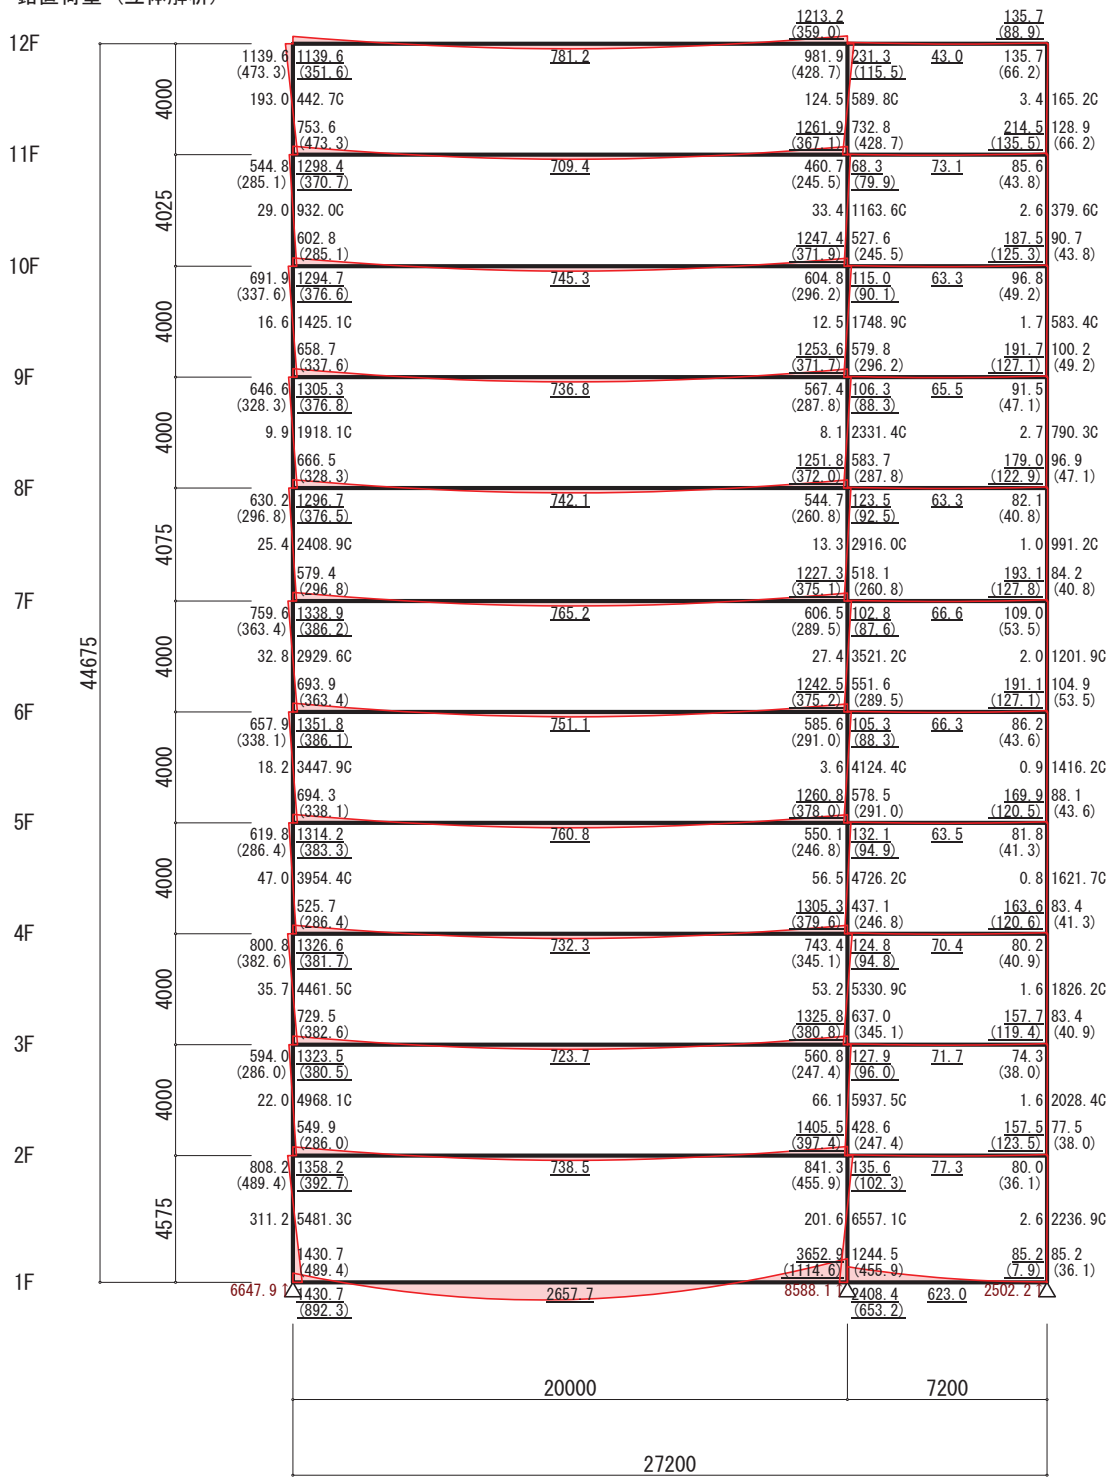

A

B

C


1 フレーム (S=1/272)

Level	Room	Area (sq. ft.)	Volume (cu. ft.)	Weight (lb.)	Weight (kg.)	Weight (ton)
12F	1708.8 (685.5)	1708.8 (549.1)	1357.6	1873.4 (565.6)	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)
11F	337.8 655.5C	1033.1 (685.5)	938.9	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
10F	642.3 (337.4)	1675.4 (460.7)	938.9	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
9F	36.8 1241.9C	715.9 (337.4)	1019.4	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
8F	910.8 (432.9)	1626.7 (467.3)	1019.4	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
7F	45.0 1838.6C	820.7 (432.9)	999.9	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
6F	833.2 (411.7)	1653.9 (468.1)	999.9	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
5F	9.8 2438.4C	813.6 (411.7)	1009.0	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
4F	822.1 (382.9)	1635.7 (467.2)	1009.0	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
3F	41.9 3039.3C	738.3 (382.9)	997.2	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
2F	937.8 (450.3)	1676.1 (469.6)	997.2	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
1F	37.2 3635.2C	863.4 (450.3)	978.5	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
12F	829.7 (423.8)	1693.1 (469.5)	978.5	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
11F	17.8 4234.6C	865.3 (423.8)	989.2	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
10F	774.0 (357.3)	1639.3 (465.2)	989.2	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
9F	59.4 4837.5C	655.1 (357.3)	948.8	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
8F	1012.0 (481.6)	1667.1 (463.9)	948.8	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
7F	48.9 5448.3C	914.2 (481.6)	935.3	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
6F	752.2 (360.9)	1666.4 (462.5)	935.3	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
5F	30.3 6069.8C	691.6 (360.9)	922.6	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
4F	960.4 (564.8)	1652.0 (459.8)	922.6	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
3F	331.6 6701.2C	623.6 (564.8)	3232.2	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
2F	8416.9	623.6 (1030.2)	3232.2	1433.0 (430.0)	155.1 (46.6)	15.9 (4.5)
1F						


C

2014/01/18 15:41 — III — 171 / 784 —


鉛直荷重 (立体解析)

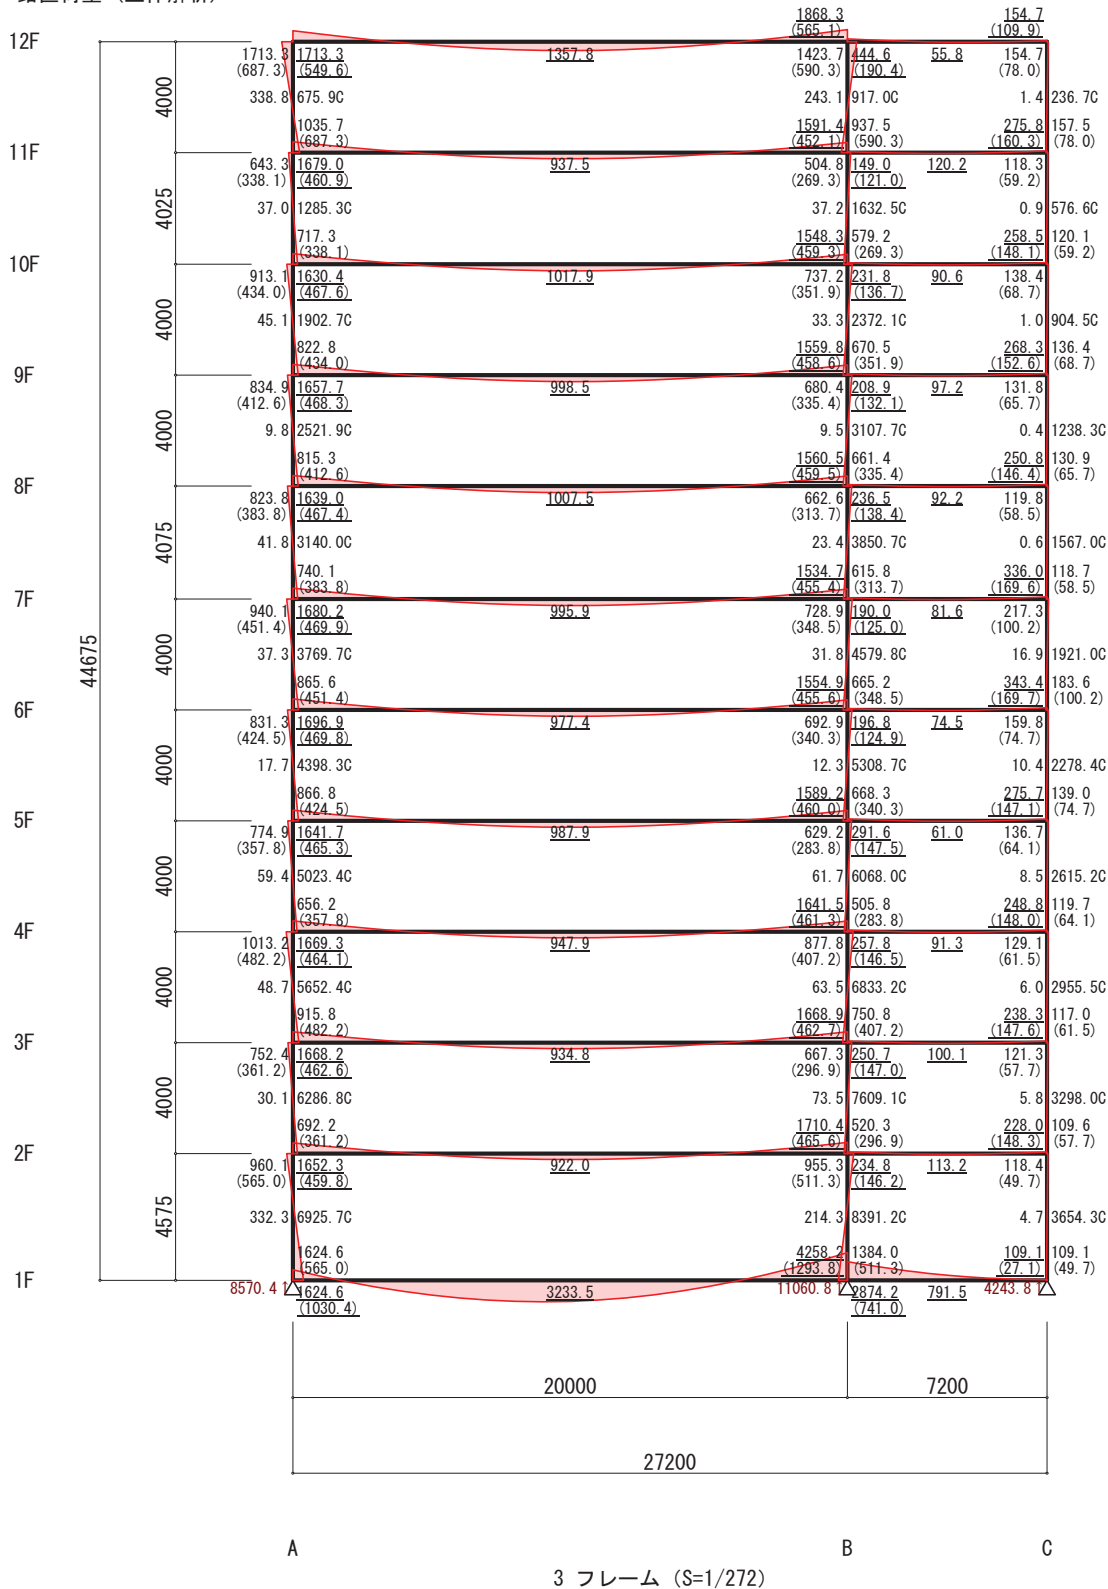


鉛直荷重 (立体解析)

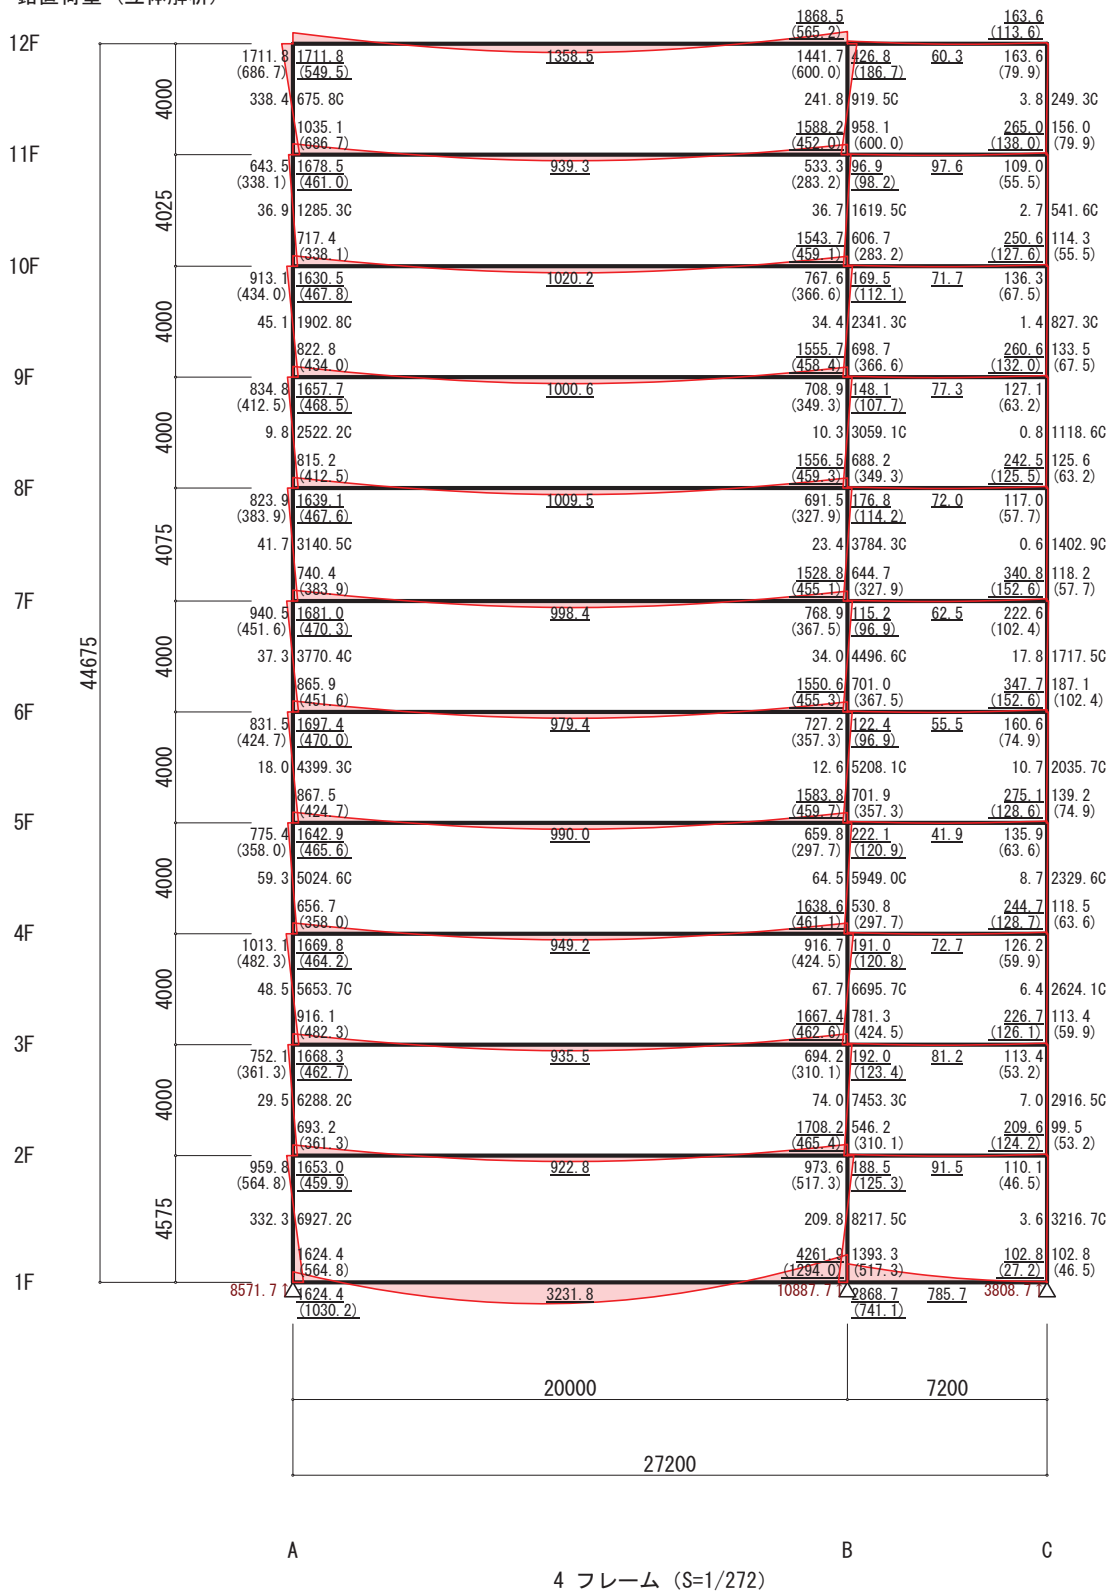

鉛直荷重 (立体解析)

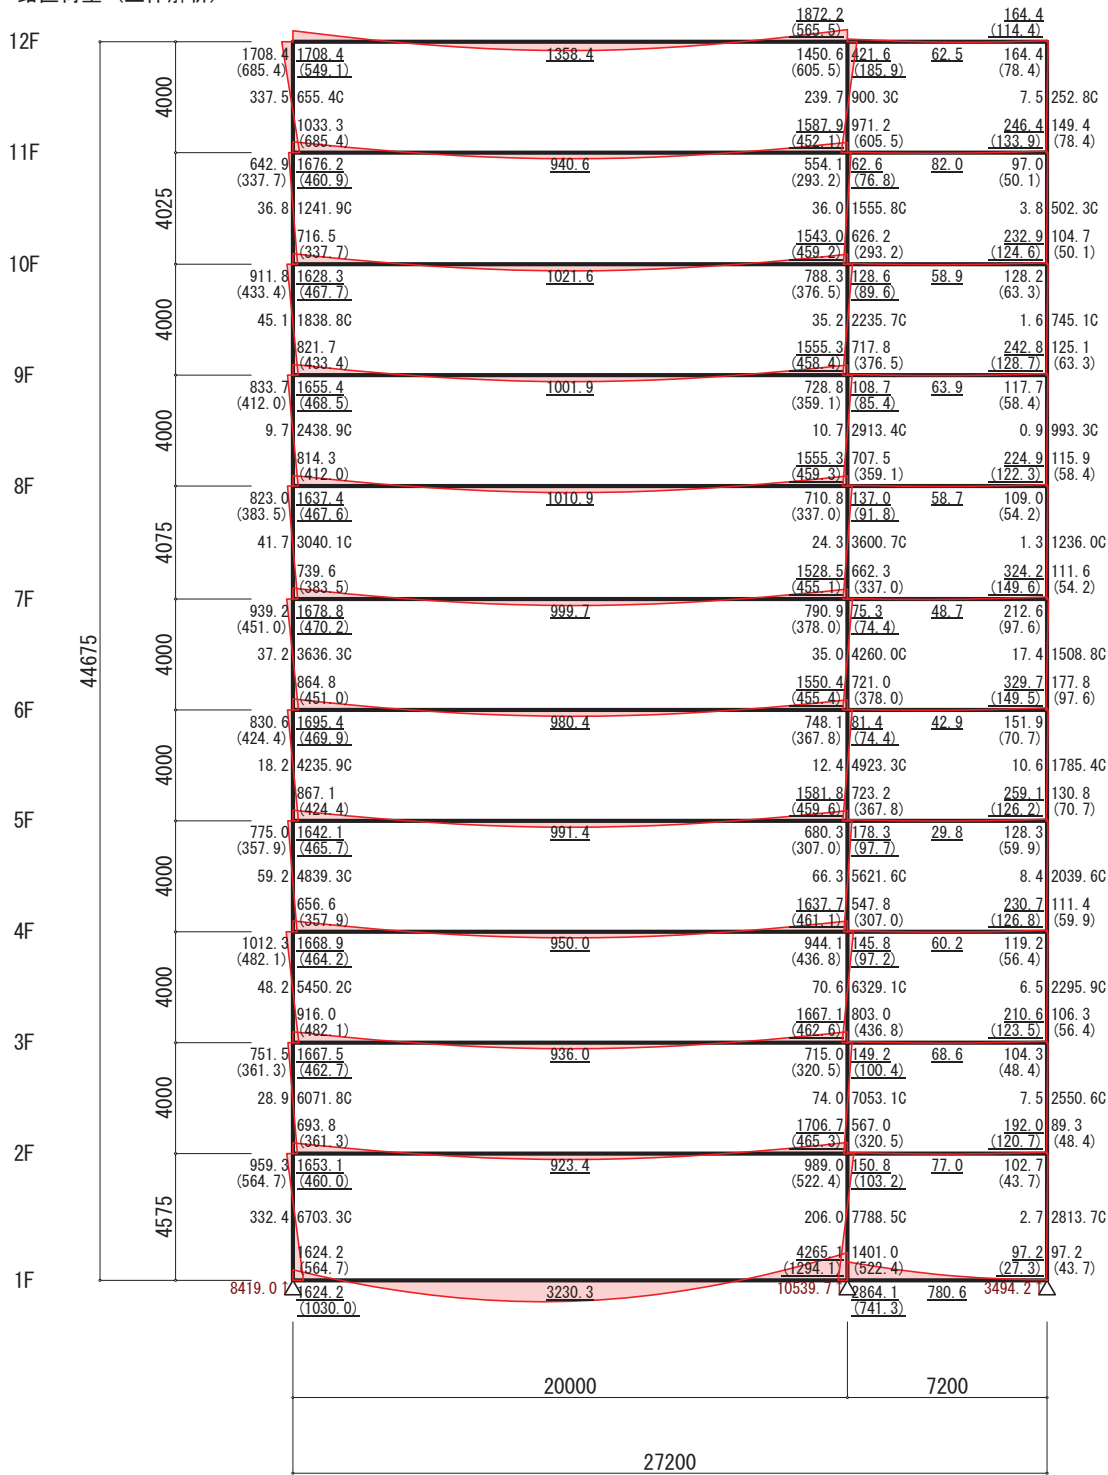

鉛直荷重 (立体解析)

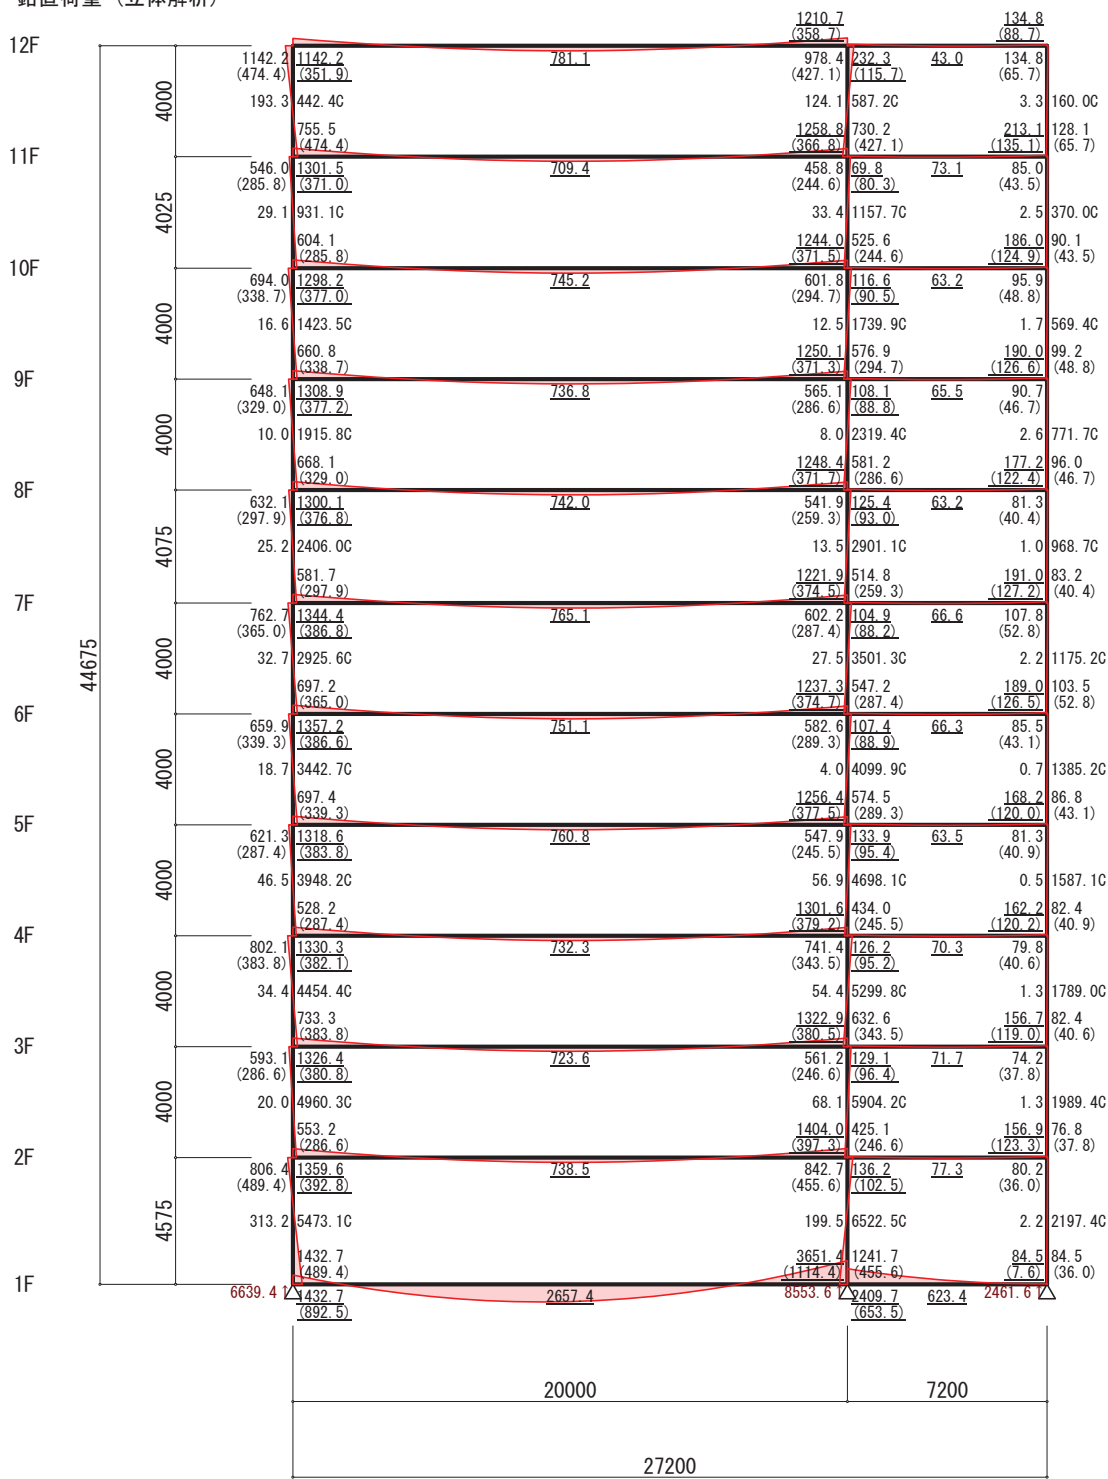

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

方向 正方向 (立体解折)		226.1 (70.8)		369.5 (106.1)		377.6 (104.9)		394.2 (106.1)		283.5 (70.8)							
44675	4000	283.4 (91.5)	283.4 (70.8)	28.6	620.4 (254.7)	394.3 (106.1)	12.4	377.6 (311.7)	747.1 (104.9)	0.0	369.4 (106.1)	12.4	620.4 (254.7)	226.2 (70.8)	28.6	283.5 (91.5)	74.2C
	100.5	74.2T			111.0	37.8T		123.8	0.4C		123.7	0.5T	111.0	37.9C		100.5	74.2C
4025	509.4 (201.2)	591.8 (157.4)	25.2	870.4 (390.3)	727.4 (200.3)	6.3	948.4 (428.7)	733.3 (203.7)	0.0	948.3	714.6 (200.3)	6.3	870.4 (390.3)	541.5 (157.4)	25.2	509.4 (201.2)	
	104.5	236.3T		85.0	84.6T		85.6	4.2T		85.6	4.2C		85.0	84.6C		104.5	236.3C
4000	585.7 (253.0)	886.1 (235.9)	36.9	1086.7 (509.4)	974.9 (269.1)	6.3	1164.5 (547.6)	979.4 (272.1)	0.0	1164.5	962.3 (269.0)	6.3	1086.7 (509.3)	812.3 (235.9)	36.9	585.7 (253.0)	
	79.6	477.7T		68.0	122.4T		69.4	8.7T		69.4	8.6C		68.0	122.4C		79.6	477.7C
4000	682.9 (322.7)	1109.4 (296.3)	42.7	1245.8 (607.1)	1172.4 (324.1)	5.6	1313.1 (639.7)	1177.7 (327.1)	0.0	1313.1	1161.2 (324.1)	5.6	1245.7 (607.1)	1024.1 (296.3)	42.7	682.9 (322.8)	
	37.4	779.7T		31.6	155.0T		33.7	13.2T		33.7	13.1C		31.6	155.1C		37.4	779.7C
4075	615.0 (392.7)	1223.3 (327.1)	45.6	1216.7 (694.2)	1267.3 (350.8)	4.5	1286.9 (731.6)	1274.4 (354.0)	0.0	1286.9	1258.2 (350.8)	4.5	1216.6 (694.2)	1132.0 (327.1)	45.6	615.0 (392.7)	
	185.1	1114.9T		197.8	185.8T		203.8	18.7T		203.8	18.6C		197.8	185.8C		185.1	1114.9C
4000	704.1 (361.9)	1689.3 (439.8)	106.0	1601.5 (786.9)	1736.3 (478.0)	15.7	1736.4 (851.3)	1725.9 (479.4)	0.0	1736.3	1704.8 (477.9)	15.7	1601.4 (786.9)	1477.5 (439.8)	106.0	704.1 (361.9)	
	19.8	1570.1T		27.7	233.6T		33.7	23.3T		33.7	23.1C		27.7	233.6C		19.7	1570.1C
4000	925.2 (441.0)	1668.3 (441.1)	81.0	1725.2 (846.4)	1764.5 (486.6)	12.7	1827.9 (893.9)	1757.8 (488.3)	0.0	1827.9	1736.9 (486.6)	12.7	1725.2 (846.4)	1506.9 (441.1)	81.0	925.2 (441.0)	
	43.1	2027.6T		32.4	289.5T		40.1	28.4T		40.1	28.1C		32.4	289.5C		43.1	2027.7C
4000	998.0 (519.8)	1836.9 (483.0)	98.0	1789.9 (886.0)	1809.4 (500.4)	8.1	1856.3 (916.8)	1810.8 (503.0)	0.0	1856.3	1793.0 (500.3)	8.1	1789.8 (885.9)	1641.0 (483.0)	98.0	998.0 (519.8)	
	41.6	2527.7T		18.0	317.6T		22.6	34.6T		22.6	34.3C		18.0	318.2C		41.6	2527.8C
4000	825.2 (446.3)	1906.3 (511.5)	64.9	1956.6 (971.4)	1934.0 (535.7)	5.6	2048.0 (1011.8)	1936.3 (537.9)	0.0	2048.0	1922.7 (535.4)	5.6	1956.6 (971.4)	1776.6 (511.5)	64.9	825.2 (446.3)	
	67.4	3058.9T		13.8	354.8T		24.5	41.1T		24.5	40.8C		13.8	355.5C		67.4	3059.1C
4000	934.1 (561.2)	1894.2 (51															

		252.4 (80.1)		422.0 (121.6)		428.4 (119.1)		458.7 (123.0)		322.2 (79.4)							
44675	4000	324.0 (108.3)	324.0 (80.1)	35.8	705.9 (294.0)	453.5 (121.6)	15.7	851.3 (359.6)	429.3 (119.1)	0.4	855.3 (361.4)	426.9 (123.0)	15.9	708.3 (295.1)	249.6 (79.4)	36.3	322.2 (107.5)
		107.4	67.3T		117.9	37.9T		132.1	3.3C		132.5	2.4T		118.1	37.8C		107.1
			109.3 (108.3)		616.0 (180.1)	470.2 (294.0)		820.7 (230.3)	587.2 (359.6)		840.3 (233.5)	590.3 (361.4)		843.2 (231.9)	472.1 (295.1)		678.5 (179.4)
	4025	571.4 (231.5)	680.6 (180.1)	32.3	983.1 (446.3)	837.2 (230.3)	8.2	1074.2 (491.2)	840.7 (233.5)	0.2	1076.6 (492.4)	826.6 (231.9)	8.3	984.6 (447.0)	613.5 (179.4)	32.5	570.5 (231.1)
		105.4	233.4T		85.0	84.5T		85.7	0.8C		85.7	1.5C		85.0	83.8C		105.4
			360.6 (231.5)		909.6 (265.5)	813.2 (446.3)		1088.4 (304.6)	902.8 (491.2)		1106.1 (307.3)	905.3 (492.4)		1110.5 (306.2)	814.7 (447.0)		999.7 (264.8)
	4000	641.3 (281.0)	1001.8 (265.5)	46.1	1201.1 (566.8)	1040.7 (304.6)	8.1	1292.2 (611.5)	1106.5 (307.3)	0.2	1294.9 (612.9)	1094.1 (306.2)	8.2	1202.8 (567.6)	907.0 (264.8)	46.3	640.1 (280.4)
		79.3	485.1T		67.6	120.6T		69.1	1.4T		69.1	6.5C		67.6	117.9C		79.3
			482.6 (281.0)		1139.3 (331.1)	1065.9 (566.8)		1304.2 (364.3)	1154.0 (611.5)		1320.9 (367.0)	1156.7 (612.9)		1324.6 (365.9)	1067.5 (567.6)		1242.4 (330.4)
	4000	761.8 (355.0)	1244.5 (331.1)	52.6	1392.0 (675.0)	1318.8 (364.3)	7.3	1471.5 (713.3)	1321.3 (367.0)	0.2	1473.9 (714.5)	1309.7 (365.9)	7.4	1393.8 (675.7)	1136.7 (330.4)	52.8	760.8 (354.5)
		51.8	802.2T		42.3	151.6T		44.8	3.8T		44.9	12.0C		42.3	146.4C		51.8
			658.2 (355.0)		1294.2 (375.6)	1307.7 (675.0)		1444.1 (402.8)	1381.8 (713.3)		1460.7 (405.8)	1384.1 (714.5)		1461.6 (404.3)	1309.1 (675.7)		1407.9 (375.0)
	4075	751.9 (459.4)	1410.0 (375.6)	57.9	1442.5 (806.3)	1456.0 (402.8)	5.9	1523.5 (849.2)	1461.1 (405.8)	0.2	1526.2 (850.7)	1449.6 (404.3)	6.0	1444.2 (807.2)	1291.8 (375.0)	58.1	750.7 (458.8)
		184.2	1166.4T		200.4	179.4T		206.8	7.5T		207.1	18.8C		200.5	171.6C		184.1
			1120.3 (459.4)		1740.3 (521.0)	1843.3 (806.3)		2005.3 (562.4)	1937.1 (849.2)		2023.8 (562.3)	1940.4 (850.7)		2054.6 (565.2)	1845.2 (807.2)		2006.6 (519.7)
	4000	890.3 (449.4)	2010.6 (501.0)	135.1	1941.2 (949.5)	2044.2 (562.4)	19.4	2093.3 (1022.2)	2025.2 (562.3)	0.7	2098.6 (1024.6)	2015.2 (565.2)	19.7	1944.3 (951.0)	1734.9 (519.7)	135.9	887.8 (448.2)
		8.4	1671.2T		42.1	232.2T		49.0	11.8T		49.3	28.8C		42.3	219.5C		8.6
			907.1 (449.4)		1817.5 (534.6)	1857.0 (949.5)		2085.2 (583.6)	1995.4 (1022.2)		2102.0 (584.0)	1999.9 (1024.6)		2126.5 (586.3)	1859.6 (951.0)		2

44675		4000		4025		4000		4000		4075		4000		4000		4000		4000		4000		4000		4000		4575	
158.5 (65.8)		27.0		209.4 (94.8)		263.5 (124.6)		313.6 (156.7)		282.5 (153.8)		222.9 (124.1)		298.2 (149.1)		320.7 (183.6)		171.5 (112.7)		243.4 (143.1)		154.8 (214.6)		336.1		827.1 (214.6)	
158.5 (39.0)		48.3T		314.0 (82.7)		435.7 (112.4)		548.7 (142.9)		595.7 (154.7)		567.2 (150.7)		571.5 (154.1)		618.9 (166.2)		585.3 (157.5)		522.5 (141.0)		483.7 (129.8)		1409.7T		827.1 (214.6)	
18.0		23.6		16.3		31.1		34.2		38.8		24.8		16.9		20.6		18.2		14.8		16.3				1557.3	
254.0 (115.2)		2.0C		348.7 (172.4)		503.9 (250.1)		581.2 (296.9)		536.0 (276.2)		575.7 (301.5)		591.8 (311.3)		637.1 (349.5)		459.0 (261.4)		503.8 (284.6)		342.8 (292.5)		326.2		568.2 (292.5)	
131.5 (35.9)		2.3		274.2 (75.8)		475.8 (129.6)		597.2 (163.9)		624.4 (171.5)		647.5 (178.3)		684.4 (188.9)		712.9 (196.8)		670.9 (311.3)		597.3 (165.0)		526.3 (145.4)		14.5C		995.2 (292.5)	
242.6 (112.2)		18.2		336.2 (173.1)		553.9 (274.8)		622.6 (318.1)		574.7 (295.5)		643.1 (336.2)		648.9 (341.8)		691.1 (377.7)		507.8 (286.6)		545.0 (306.3)		364.5 (300.1)		322.0		486.7 (126.9)	
115.7 (30.9)		4.4		271.2 (75.6)		457.1 (129.4)		584.7 (164.7)		614.0 (173.2)		636.6 (178.7)		675.1 (189.0)		705.5 (197.6)		664.6 (186.1)		592.5 (165.9)		524.1 (147.0)		75.0C		1008.4 (300.1)	
289.1 (129.5)		30.0		352.2 (174.0)		502.9 (248.9)		571.7 (291.4)		524.6 (271.0)		564.6 (296.0)		579.2 (303.5)		616.7 (338.5)		438.2 (250.4)									

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

[illegible]

		252.4 (80.1)		422.0 (121.6)		428.4 (119.1)		458.7 (123.0)		322.2 (79.4)								
44675	4000	324.0 (108.3)	324.0 (80.1)	35.8	705.9 (294.0)	453.5 (121.6)	15.7	851.3 (359.6)	429.3 (119.1)	0.4	855.3 (361.4)	426.9 (123.0)	15.9	708.3 (295.1)	249.6 (79.4)	36.3	322.2 (107.5)	
		107.4	67.3C		117.9	37.9C			132.1	3.3T		132.5	2.4C		118.1	37.8T		107.1
			109.3 (108.3)		616.0 (180.1)	470.2 (294.0)			820.7 (230.3)	587.2 (359.6)		840.3 (233.5)	590.3 (361.4)		843.2 (231.9)	472.1 (295.1)		678.5 (179.4)
	4025	571.4 (231.5)	680.6 (180.1)	32.3	983.1 (446.3)	837.2 (230.3)	8.2	1074.2 (491.2)	840.7 (233.5)	0.2	1076.6 (492.4)	826.6 (231.9)	8.3	984.6 (447.0)	613.5 (179.4)	32.5	570.5 (231.1)	
		105.4	233.4C		85.0	84.5C			85.7	0.8T		85.7	1.5T		85.0	83.8T		105.4
			360.6 (231.5)		909.6 (265.5)	813.2 (446.3)			1088.4 (304.6)	902.8 (491.2)		1106.1 (307.3)	905.3 (492.4)		1110.5 (306.2)	814.7 (447.0)		999.7 (264.8)
	4000	641.3 (281.0)	1001.8 (265.5)	46.1	1201.1 (566.8)	1104.7 (304.6)	8.1	1292.2 (611.5)	1106.5 (307.3)	0.2	1294.9 (612.9)	1094.1 (306.2)	8.2	1202.8 (567.6)	907.0 (264.8)	46.3	640.1 (280.4)	
		79.3	485.1C		67.6	120.6C			69.1	1.4C		69.1	6.5T		67.6	117.9T		79.3
			482.6 (281.0)		1139.3 (331.1)	1065.9 (566.8)			1304.2 (364.3)	1154.0 (611.5)		1156.7 (367.0)	1156.7 (612.9)		1324.6 (365.9)	1067.5 (567.6)		1242.4 (330.4)
	4000	761.8 (355.0)	1244.5 (331.1)	52.6	1392.2 (675.0)	1318.8 (364.3)	7.3	1471.5 (713.3)	1321.3 (367.0)	0.2	1473.9 (714.5)	1309.7 (365.9)	7.4	1393.8 (675.7)	1136.7 (330.4)	52.8	760.8 (354.5)	
		51.8	802.2C		42.3	151.6C			44.8	3.8C		44.9	12.0T		42.3	146.4T		51.8
			658.2 (355.0)		1294.2 (375.6)	1307.7 (675.0)			1444.1 (402.8)	1381.8 (713.3)		1460.7 (405.8)	1384.1 (714.5)		1461.6 (404.3)	1309.1 (675.7)		1407.9 (375.0)
	4075	751.9 (459.4)	1410.0 (375.6)	57.9	1442.5 (806.3)	1456.0 (402.8)	5.9	1523.5 (849.2)	1461.1 (405.8)	0.2	1526.2 (850.7)	1449.6 (404.3)	6.0	1444.2 (807.2)	1291.8 (375.0)	58.1	750.7 (458.8)	
		184.2	1166.4C		200.4	179.4C			206.8	7.5C		207.1	18.8T		200.5	171.6T		184.1
			1120.3 (459.4)		1740.3 (521.0)	1843.3 (806.3)			2005.3 (562.4)	1937.1 (849.2)		2023.8 (562.3)	1940.4 (850.7)		2054.6 (565.2)	1845.2 (807.2)		2006.6 (519.7)
	4000	890.3 (449.4)	2010.6 (521.0)	135.1	1941.2 (949.5)	2044.2 (562.4)	19.4	2093.3 (1022.2)	2025.2 (562.3)	0.7	2098.6 (1024.6)	2015.2 (565.2)	19.7	1944.3 (951.0)	1734.9 (519.7)	135.9	887.8 (448.2)	
		8.4	1671.2C		42.1	232.2C			49.0	11.8C		49.3	28.8T		42.3	219.5T		8.6
			907.1 (449.4)		1817.5 (534.6)	1857.0 (949.5)			2085.2 (583.6)	1995.4 (1022.2)								

B フレーム (S=1/272)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

C フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

12F	4000	441.7 (143.1)	441.7 (43.3)	8.4	645.0 (242.7)	220.2 (58.6)	9.0	202.1 (86.9)	
		155.5	49.6T		159.5	24.7T		28.2	70.3C
11F	4025	130.6 (143.1)	694.0 (68.6)	8.0	677.9 (68.6)	326.0 (242.7)		407.6 (117.8)	145.6 (86.9)
		563.4 (229.3)	102.0	126.1T	792.4 (349.0)	440.5 (117.8)	16.5	261.9 (122.2)	
10F	4000	359.4 (229.3)	978.7 (96.5)	13.5	951.8 (96.5)	612.2 (349.0)		561.1 (160.5)	230.0 (122.2)
		619.3 (263.7)	91.9	229.6T	934.2 (424.6)	594.6 (160.5)	16.8	331.1 (159.1)	
9F	4000	435.5 (263.7)	702.1 (314.6)	15.5	1106.6 (112.2)	764.2 (424.6)		699.6 (199.5)	305.2 (159.1)
		72.9	348.2T		57.9	266.2T		3.8	595.4C
8F	4075	556.4 (314.6)	1079.4 (510.8)	19.8	1218.4 (123.8)	963.6 (510.8)		773.5 (222.5)	401.9 (199.1)
		701.7 (416.3)	146.5	477.6T	1083.1 (592.6)	828.3 (222.5)	27.4	371.6 (191.9)	
7F	4000	994.6 (416.3)	821.2 (410.5)	19.9	1776.0 (179.6)	1331.9 (592.6)		767.3 (213.6)	410.6 (191.9)
		0.2	666.2T		1215.1 (600.8)	770.9 (213.6)	1.8	356.8 (189.1)	
6F	4000	820.7 (410.5)	982.7 (465.0)	17.2	1769.1 (178.6)	1188.1 (600.8)		791.9 (220.1)	399.7 (189.1)
		52.7	852.8T		1373.8 (665.6)	792.8 (220.1)	0.5	392.1 (202.1)	
5F	4000	877.4 (465.0)	999.4 (512.9)	22.0	1832.8 (185.5)	1288.6 (665.6)		848.2 (235.5)	416.3 (202.1)
		26.4	1043.6T		1391.5 (692.5)	847.3 (235.5)	0.4	431.9 (244.3)	
4F	4000	1052.1 (512.9)	825.6 (473.0)	13.0	1851.6 (186.5)	1378.6 (692.5)		855.4 (243.2)	545.5 (244.3)
		120.5	1234.2T		1368.9 (731.9)	895.9 (243.2)	20.3	309.9 (192.3)	
3F	4000	1066.6 (473.0)	717.2 (605.3)	10.7	1762.3 (177.3)	1558.7 (731.9)		791.8 (228.5)	459.4 (192.3)
		493.4	1413.9T		411.2	776.8T		75.2	2054.8C
2F	4575	1704.0 (605.3)	287.5 (613.5)	1.0	1414.5 (141.5)	1879.3 (734.1)		689.5 (196.7)	482.8 (203.8)
		1690.9	1556.0T		262.0 (985.4)	726.9 (196.7)	18.7	206.7 (273.8)	
1F		3094.4 (264.2)	1817.8	452.1	2190.2 (264.2)	4246.1 (985.4)		1045.9 (430.8)	1045.9 (273.8)
				20000					
				27200					

A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

44675	12F	4000	699.5 (256.8)	699.5 (69.5)	5.0	689.6 (69.5)	141.5 (35.7)		
			185.9	63.3T		805.3 (313.5)	115.7 (35.7)	12.9	141.5 (59.8)
	11F	4025	825.3 (356.2)	1153.0 (114.3)	10.5	1058.2 (482.3)	375.0 (102.1)	7.4	262.7 (128.6)
			108.4	170.4T		87.6	63.6C		3.9
	10F	4000	972.0 (428.1)	1580.6 (155.3)	27.5	1388.9 (638.5)	746.3 (201.2)	21.9	447.5 (213.5)
			115.9	318.9T		111.9	28.3C		20.5
	9F	4000	1111.3 (515.5)	1851.5 (181.7)	34.7	1596.3 (752.6)	979.2 (264.9)	25.4	521.9 (256.1)
			80.2	494.2T		91.2	43.3T		9.7
	8F	4075	1066.1 (558.0)	2017.0 (198.2)	35.1	1669.4 (872.8)	1136.6 (305.9)	35.2	563.7 (296.2)
			70.9	686.4T		109.0	137.7T		39.7
	7F	4000	910.8 (463.3)	2118.6 (205.1)	67.4	1997.2 (979.9)	1900.8 (511.2)	60.5	1136.7 (541.7)
			15.9	881.5T		37.3	414.2T		53.3
	6F	4000	1142.5 (542.7)	2085.0 (203.1)	53.9	2170.0 (1066.3)	2115.3 (585.2)	8.6	1067.9 (525.4)
			57.0	1075.8T		37.4	763.8T		17.1
	5F	4000	1132.0 (574.8)	2180.5 (209.1)	69.2	2196.3 (1068.1)	2269.6 (627.1)	12.1	1211.9 (613.3)
			17.6	1278.3T		60.1	1151.5T		14.7
	4F	4000	1029.5 (568.8)	2196.7 (215.0)	46.6	2600.9 (1302.4)	2573.4 (680.2)	124.6	1083.0 (556.1)
			108.0	1487.9T		3.9	1587.8T		29.2
3F	4000	860.9 (669.3)	2106.4 (207.2)	34.8	2041.4 (1222.3)	2613.4 (674.9)	183.7	1104.7 (575.8)	
		477.8	1691.1T		403.2	2032.1T		46.9	3832.3C
2F	4575	1816.4 (669.3)	1606.7 (163.3)		1606.7 (163.3)	2847.9 (1222.3)		1907.6 (570.9)	
		157.3 (681.2)	1659.1 (163.3)	26.5	961.0 (1236.7)	2202.8 (570.9)	147.6	709.2 (467.5)	
1F		1715.4	1852.3T		1867.9	2426.0T		360.1	4396.7C
		3273.6 (681.2)	2372.9 (282.3)	450.3	2662.4 (521.3)	4696.8 (1236.7)	1429.4 (521.3)	1429.4 (467.5)	
		2135.3	9273.6 (282.3)			2323.9 (521.3)	447.2	4917.3	
					20000	7200			
					27200				

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

12F	4000	703.2 (258.2)	703.2 (70.0)	3.3	696.5 (70.0)	97.0 (31.5)	16.4	129.9 (55.4)	
		186.7	69.8T		174.5	40.8C		19.0	32.1C
11F	4025	825.1 (356.4)	1154.8 (114.4)	10.7	1059.9 (483.0)	371.0 (100.9)	8.0	263.2 (128.7)	91.9 (55.4)
		107.9	183.2T		87.9	58.3C		4.3	131.8C
10F	4000	972.4 (428.3)	1581.8 (155.4)	27.3	1389.7 (639.5)	746.7 (201.2)	22.4	447.3 (213.8)	254.6 (128.7)
		115.8	337.9T		110.8	16.2C		19.6	331.6C
9F	4000	1110.5 (515.2)	1851.3 (181.6)	35.0	1603.1 (756.5)	990.1 (267.4)	27.3	527.4 (259.2)	408.0 (213.8)
		80.1	518.7T		90.2	66.1T		9.0	597.5C
8F	4075	1065.1 (557.6)	2015.4 (197.9)	36.0	1675.6 (874.9)	1155.0 (310.1)	38.7	568.1 (297.6)	509.4 (259.2)
		71.0	715.8T		107.0	174.7T		38.2	906.6C
7F	4000	911.6 (463.6)	2118.7 (205.2)	67.2	1997.2 (980.5)	1902.3 (511.3)	61.6	1134.6 (541.6)	644.5 (297.6)
		15.6	920.2T		36.2	476.7T		51.5	1416.3C
6F	4000	1141.6 (542.4)	2084.4 (203.0)	54.2	2176.7 (1070.1)	2125.3 (587.9)	8.9	1075.9 (529.6)	1031.6 (541.6)
		56.9	1122.1T		36.5	857.1T		16.6	2002.0C
5F	4000	1130.7 (574.1)	2158.5 (208.9)	69.9	2207.5 (1073.7)	2292.6 (633.3)	12.8	1224.3 (619.7)	1042.6 (529.6)
		17.4	1330.2T		60.1	1278.3T		15.1	2633.7C
4F	4000	1028.5 (568.2)	2194.1 (214.7)	47.4	2630.0 (1316.5)	2618.1 (690.7)	131.5	1100.7 (565.0)	1254.5 (619.7)
		107.9	1544.0T		3.0	1750.8T		29.2	3323.1C
3F	4000	859.1 (668.1)	2103.4 (206.8)	35.6	2070.6 (1237.0)	2674.5 (688.8)	194.9	1125.5 (586.3)	1159.1 (565.0)
		477.1	1750.0T		403.3	2229.3T		47.1	4010.9C
2F	4575	158.0 (679.7)	1655.4 (162.8)	27.5	982.6 (1242.6)	2259.4 (583.7)	157.9	723.9 (472.8)	1219.6 (586.3)
		1712.9	1912.5T		1859.9	2648.5T		357.6	4594.2C
1F		2194.0	2267.8 (282.0)	448.2	2889.4 (523.6)	3330.8 (523.6)	445.9	5117.3 (523.6)	1439.0 (472.8)
		20000			7200				
		27200							

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

44675	12F	4000	701.4 (257.6)	701.4 (69.7)	3.9	693.6 (69.7)	101.6 (32.4)	15.2	132.0 (32.4)	
			186.1	69.5T		795.2 (309.5)	38.1C		132.0 (55.6)	33.9C
	11F	4025	329.1 (257.6)	1133.1 (114.3)		442.7 (309.5)			348.0 (98.5)	90.5 (55.6)
			824.5 (356.2)	1153.6 (114.3)	10.2	1051.7 (479.0)	361.3 (98.5)	6.7	257.5 (125.8)	
	10F	4000	107.7	182.9T		87.6	56.0C		4.3	132.3C
			609.1 (356.2)	1526.6 (155.3)		876.5 (479.0)			687.4 (196.6)	248.8 (125.8)
	9F	4000	970.9 (427.7)	1580.0 (155.3)	26.7	1378.0 (633.5)	727.9 (196.6)	20.2	438.6 (209.3)	
			115.4	337.4T		110.9	16.5C		20.1	329.4C
	8F	4075	740.1 (427.7)	1781.1 (181.5)		1156.2 (633.5)			913.2 (260.4)	398.5 (209.3)
			1109.1 (514.7)	1849.2 (181.5)	34.0	1586.6 (748.2)	961.7 (260.4)	24.2	514.7 (252.6)	
	7F	4000	79.8	518.1T		90.1	60.7T		9.5	590.3C
			949.5 (514.7)	1943.7 (197.8)		1406.3 (748.2)			1051.8 (301.7)	495.8 (252.6)
	6F	4075	1063.7 (556.8)	2013.1 (197.8)	34.7	1657.7 (866.4)	1120.3 (301.7)	34.3	556.0 (292.1)	
			70.9	715.1T		107.7	162.9T		39.1	892.8C
	5F	4000	1205.4 (556.8)	1983.7 (205.0)		1873.1 (866.4)			1750.3 (502.2)	634.2 (292.1)
			910.3 (463.0)	2115.7 (205.0)	66.0	1976.4 (970.1)	1865.9 (502.2)	57.8	1116.2 (532.3)	
	4F	4000	15.6	919.3T		36.2	459.6T		51.6	1395.6C
			941.6 (463.0)	1975.8 (202.9)		1904.1 (970.1)			2066.9 (576.1)	1012.9 (532.3)
3F	4000	1140.2 (541.8)	2081.8 (202.9)	53.0	2152.8 (1058.1)	2081.1 (576.1)	7.1	1054.1 (518.7)		
		56.7	1121.1T		36.7	831.9T		16.7	1971.9C	
2F	4000	1026.8 (541.8)	2019.5 (208.8)		2079.4 (1058.1)			2220.6 (619.8)	1020.7 (518.7)	
		1129.4 (573.4)	2156.3 (208.8)	68.4	2182.1 (1061.5)	2242.0 (619.8)	10.7	1199.9 (607.5)		
1F	4575	17.3	1329.0T		59.1	1242.7T		15.2	2592.1C	
		1164.1 (573.4)	2099.5 (214.6)		2063.9 (1061.5)			2304.8 (674.5)	1230.3 (607.5)	
12F	4000	1027.8 (567.7)	2191.9 (214.6)	46.2	2587.5 (1296.3)	2551.8 (674.5)	123.5	1074.6 (552.1)		
		107.7	1542.7T		5.1	1701.8T		29.6	3267.1C	
11F	4000	1243.2 (567.7)	2031.9 (206.7)		2597.7 (1296.3)			2232.6 (671.1)	1133.7 (552.1)	
		858.0 (667.5)	2101.2 (206.7)	34.6	2033.3 (1218.2)	2599.2 (671.1)	183.3	1098.9 (573.1)		
10F	4000	476.9	1748.6T		403.2	2165.0T		47.3	3938.5C	
		1811.9 (667.5)	1601.7 (162.8)		2839.7 (1218.2)			1899.8 (568.8)	1193.4 (573.1)	
9F	4575	157.9 (678.4)	1654.0 (162.8)	26.4	956.8 (1232.0)	2195.3 (568.8)	147.8	706.4 (465.7)		
		1709.7	1911.0T		1861.4	2570.5T		358.9	4507.6C	
8F		3261.4 (678.4)	2361.4 (281.3)	448.6	2361.4 (281.3)	4679.7 (1232.0)		1424.1 (519.4)	1424.1 (465.7)	
		2192.4	2261.4 (281.3)		2807.7	9315.5 (519.4)	445.7	5026.8		
					20000	7200				
					27200					

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

12F	4000	696.7 (255.9)	696.7 (69.1)	5.8	685.2 (69.1)	122.3 (37.1)	11.2	144.6 (60.2)	
		184.9	63.2T		807.5 (313.6)	38.9C		24.2	24.9C
11F	4025	823.2 (355.5)	1150.2 (114.0)	9.9	1130.4 (114.0)	447.1 (313.6)		351.5 (99.3)	96.2 (60.2)
		107.7	170.4T		1046.8 (477.1)	363.5 (99.3)	6.0	255.3 (125.1)	
10F	4000	607.7 (355.5)			86.7	62.2C		3.7	110.3C
		967.9 (426.5)	1575.5 (154.9)	26.7	1522.1 (154.9)	873.4 (477.1)		684.6 (195.6)	248.0 (125.1)
9F	4000	114.9	318.8T		1372.4 (630.4)	723.7 (195.6)	19.5	436.6 (207.8)	
		738.0 (426.5)			111.6	30.7C		21.0	291.7C
8F	4000	1106.7 (513.7)	1844.7 (181.1)	33.5	1777.8 (181.1)	1149.3 (630.4)		900.6 (256.3)	394.7 (207.8)
		79.4	493.7T		1573.2 (741.3)	944.7 (256.3)	22.1	505.9 (247.8)	
7F	4075	947.9 (513.7)			90.7	34.2T		10.2	532.9C
		1061.0 (555.4)	2008.9 (197.5)	33.5	941.8 (197.5)	1391.9 (741.3)		1033.4 (295.5)	485.4 (247.8)
6F	4000	70.6	685.5T		1644.1 (860.8)	1094.2 (295.5)	30.4	548.1 (289.0)	
		1202.2 (555.4)			109.8	120.2T		40.8	813.0C
5F	4000	906.7 (461.3)	2109.0 (204.3)	66.0	1976.9 (204.3)	1863.6 (860.8)		1743.2 (499.9)	629.6 (289.0)
		15.9	879.9T		1969.1 (965.9)	1355.8 (499.9)	56.3	1113.6 (530.1)	
4F	4000	1137.4 (540.4)	2075.9 (202.3)	52.4	938.5 (461.3)	1894.7 (965.9)		2047.5 (570.6)	1006.8 (530.1)
		56.5	1073.8T		2137.5 (1050.0)	2061.1 (570.6)	6.8	1040.7 (511.8)	
3F	4000	1127.0 (572.2)	2151.4 (208.4)	67.4	37.5	727.1T		17.1	1848.1C
		17.3	1275.6T		2016.7 (208.4)	2062.6 (1050.0)		2187.7 (610.5)	1006.5 (511.8)
2F	4575	1026.2 (566.9)	2187.9 (214.3)	45.1	1024.4 (540.4)				
		107.6	1484.6T		2161.7 (1051.4)	2207.5 (610.5)	9.9	1181.2 (598.0)	
1F	4000	856.6 (666.7)	2097.9 (206.4)	33.7	1161.7 (572.2)	2043.9 (1051.4)		2261.8 (660.5)	1210.7 (598.0)
		476.8	1687.2T		2547.5 (1276.9)	2493.7 (660.5)	116.0	1051.0 (540.3)	
1F	4575	1810.2 (666.7)			6.3	1520.5T		29.5	3088.9C
		157.9 (676.9)	1652.2 (162.7)	25.3	2030.6 (206.4)	2560.1 (1276.9)		2181.8 (653.6)	1110.1 (540.3)
1F	4575	1706.4	1847.8T		1994.2 (1198.3)	2523.8 (653.6)	171.0	1071.7 (559.3)	
		3254.9 (676.9)			402.4	1945.9T		47.0	3731.8C
1F	4575	2127.1	3254.9 (280.6)	449.2	1601.7 (162.7)	2799.1 (1198.3)		1852.6 (552.5)	1165.6 (559.3)
					928.2 (1220.5)	2125.6 (552.5)	136.5	687.0 (457.9)	
1F	4575				1863.6	2323.0T		360.4	4278.1C
					2356.5 (280.6)	4655.4 (1220.5)		1407.8 (514.8)	1407.8 (457.9)
1F	4575				2556.2	4298.8 (514.8)	445.5	4791.6	
		20000			7200				
		27200							

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

44675	12F	4000	440.4 (142.9)	440.4 (43.2)	8.5	423.4 (43.2)	221.5 (58.9)	9.3	202.9 (58.9)	
			154.7	49.3T		644.9 (243.0)	327.1 (243.0)		202.9 (87.4)	70.1C
	11F	4025	560.4 (228.4)	691.4 (68.3)	8.0	789.2 (348.0)	440.9 (117.9)	16.5	261.4 (122.1)	146.5 (87.4)
			100.7	125.7T		88.9	85.3T		15.7	202.8C
	10F	4000	614.6 (262.0)	973.6 (96.0)	13.5	928.4 (422.3)	593.1 (160.1)	16.8	329.6 (158.5)	230.0 (122.1)
			90.5	229.7T		83.7	161.1T		12.7	377.8C
	9F	4000	696.6 (312.5)	1130.1 (111.5)	15.4	1072.0 (507.5)	733.7 (198.6)	18.7	392.1 (198.0)	304.2 (158.5)
			71.6	349.0T		56.9	260.8T		3.9	592.4C
	8F	4075	695.1 (412.7)	1248.5 (122.9)	19.7	1074.2 (587.9)	823.3 (221.1)	27.3	368.9 (190.6)	399.9 (198.0)
			145.7	479.7T		123.7	373.0T		19.4	829.7C
	7F	4000	814.8 (407.3)	1801.2 (178.1)	19.8	1206.2 (596.4)	766.0 (212.3)	1.8	354.6 (188.0)	407.7 (190.6)
			0.2	670.3T		13.4	435.6T		21.3	1060.6C
	6F	4000	974.5 (461.3)	1789.0 (177.2)	17.0	1363.0 (660.5)	787.6 (218.6)	0.5	389.3 (200.7)	397.3 (188.0)
			52.0	859.1T		42.1	508.6T		12.1	1298.7C
	5F	4000	990.9 (508.4)	1861.5 (184.0)	21.8	1380.3 (686.8)	841.4 (233.8)	0.4	428.7 (242.5)	413.5 (200.7)
			25.9	1052.5T		6.6	587.0T		56.3	1550.1C
	4F	4000	820.3 (470.1)	1863.1 (185.0)	13.0	1359.9 (727.1)	889.7 (241.5)	20.2	308.1 (191.2)	541.3 (242.5)
			119.8	1245.8T		94.4	671.4T		74.2	1806.7C
3F	4000	710.0 (600.7)	1769.9 (175.9)	10.6	1047.4 (728.6)	847.3 (226.9)	30.5	329.8 (202.4)	456.5 (191.2)	
		491.4	1428.5T		409.8	745.0T		74.9	2045.1C	
2F	4575	288.3 (607.0)	1404.4 (140.3)	1.0	256.3 (975.5)	721.0 (195.1)	18.5	204.3 (271.2)	479.6 (202.4)	
		1676.9	1573.3T		1975.1	812.3T		416.0	2247.1C	
1F		1838.5	3065.5 (261.8)	447.8	977.8 (426.8)	2036.8 (426.8)	500.3	2676.1		
					20000	7200				
					27200					

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

						424.8 (43.3)		202.1 (58.6)		
12F	44675	4000	441.7 (143.1)	441.7 (43.3)	8.4	645.0 (242.7)	220.2 (58.6)	9.0	202.1 (86.9)	
			155.5	49.6C		159.5	24.7C		28.2	70.3T
11F		4025	563.4 (229.3)	694.0 (68.6)	8.0	792.4 (349.0)	440.5 (117.8)	16.5	261.9 (122.2)	145.6 (86.9)
			102.0	126.1C		90.1	86.8C		16.0	203.7T
10F		4000	619.3 (263.7)	978.7 (96.5)	13.5	934.2 (424.6)	594.6 (160.5)	16.8	331.1 (159.1)	230.0 (122.2)
			91.9	229.6C		85.0	164.2C		12.9	379.6T
9F		4000	702.1 (314.6)	1137.6 (112.2)	15.5	1079.4 (510.8)	737.1 (199.5)	18.7	394.4 (199.1)	305.2 (159.1)
			72.9	348.2C		57.9	266.2C		3.8	595.4T
8F		4075	701.7 (416.3)	1258.0 (123.8)	19.8	1083.1 (592.6)	828.3 (222.5)	27.4	371.6 (191.9)	401.9 (199.1)
			146.5	477.6C		124.4	381.3C		19.5	833.9T
7F		4000	821.2 (410.5)	1815.8 (179.6)	19.9	1215.1 (600.8)	770.9 (213.6)	1.8	356.8 (189.1)	410.6 (191.9)
			0.2	666.2C		13.5	448.3C		21.5	1066.0T
6F		4000	982.7 (465.0)	1803.4 (178.6)	17.2	1373.8 (665.6)	792.8 (220.1)	0.5	392.1 (202.1)	399.7 (189.1)
			52.7	852.8C		42.6	526.0C		12.1	1305.2T
5F		4000	999.4 (512.9)	1876.7 (185.5)	22.0	1391.5 (692.5)	847.3 (235.5)	0.4	431.9 (244.3)	416.3 (202.1)
			26.4	1043.6C		6.5	609.0C		56.8	1557.8T
4F	4000	825.6 (473.0)	1877.7 (186.5)	13.0	1368.9 (731.9)	895.9 (243.2)	20.3	309.9 (192.3)	545.5 (244.3)	
		120.5	1234.2C		94.9	698.4C		74.7	1815.4T	
3F	4000	717.2 (605.3)	1783.7 (177.3)	10.7	1057.0 (734.1)	853.3 (228.5)	30.7	332.4 (203.8)	459.4 (192.3)	
		493.4	1413.9C		411.2	776.8C		75.2	2054.8T	
2F	4575	287.5 (613.5)	1416.5 (141.5)	1.0	262.0 (985.4)	726.9 (196.7)	18.7	206.7 (273.8)	482.8 (203.8)	
		1690.9	556.0C		1992.0	848.1C		419.6	2257.5T	
1F			3094.4 (613.5)	3094.4 (264.2)	452.1	2190.2 (264.2)	4246.1 (430.8)	505.0	1045.9 (430.8)	
				20000				7200		
				27200						
A				B				C		

1 フレーム (S=1/272)

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

12F	4000	699.5 (256.8)	699.5 (69.5)	5.0	689.6 (69.5)	115.7 (35.7)	12.9	141.5 (59.8)	
		185.9	63.3C		178.2	41.6T		22.0	23.0T
11F	4025	825.3 (356.2)	1153.0 (114.3)	10.5	1058.2 (482.3)	375.0 (102.1)	7.4	262.7 (128.6)	97.5 (59.8)
		108.4	170.4C		87.6	63.6T		3.9	109.9T
10F	4000	972.0 (428.1)	1580.6 (155.3)	27.5	1388.9 (638.5)	746.3 (201.2)	21.9	447.5 (213.5)	255.0 (128.6)
		115.9	318.9C		111.9	28.3T		20.5	295.9T
9F	4000	1111.3 (515.5)	1851.5 (181.7)	34.7	1596.3 (752.6)	979.2 (264.9)	25.4	521.9 (256.1)	406.5 (213.5)
		80.2	494.2C		91.2	43.3C		9.7	544.6T
8F	4075	1066.1 (558.0)	2017.0 (198.2)	35.1	1669.4 (872.8)	1136.6 (305.9)	35.2	563.7 (296.2)	502.4 (256.1)
		70.9	686.4C		109.0	137.7C		39.7	834.1T
7F	4000	910.8 (463.3)	2118.6 (205.1)	67.4	1997.2 (979.9)	1900.8 (511.2)	60.5	1136.7 (541.7)	643.1 (296.2)
		15.9	881.5C		37.3	414.2C		53.3	1326.7T
6F	4000	1142.5 (542.7)	2085.0 (203.1)	53.9	2170.0 (1066.3)	2115.3 (585.2)	8.6	1067.9 (525.4)	1030.1 (541.7)
		57.0	1075.8C		37.4	763.8C		17.1	1893.0T
5F	4000	1132.0 (574.8)	2160.5 (209.1)	69.2	2196.3 (1068.1)	2269.6 (627.1)	12.1	1211.9 (613.3)	1033.6 (525.4)
		17.6	1278.3C		60.1	1151.5C		14.7	2503.0T
4F	4000	1029.5 (568.8)	2196.7 (215.0)	46.6	2600.9 (1302.4)	2573.4 (680.2)	124.6	1083.0 (556.1)	1241.3 (613.3)
		108.0	1487.9C		3.9	1587.8C		29.2	3168.6T
3F	4000	860.9 (669.3)	2106.4 (207.2)	34.8	2041.4 (1222.3)	2613.4 (674.9)	183.7	1104.7 (575.8)	1141.4 (556.1)
		477.8	1691.1C		403.2	2032.1C		46.9	3832.3T
2F	4575	157.3 (681.2)	1659.1 (163.3)	26.5	961.0 (1236.7)	2202.8 (570.9)	147.6	709.2 (467.5)	1198.4 (575.8)
		1715.4	1852.3C		1867.9	2426.0C		360.1	4396.7T
1F		2135.3	2273.6 (282.3)	450.3	2662.4 (521.3)	2323.9 (521.3)	447.2	4917.3 (521.3)	1429.4 (467.5)
				20000					
								7200	
								27200	

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

12F	4000	703.2 (258.2)	703.2 (70.0)	3.3	696.5 (70.0)	97.0 (31.5)	129.9 (31.5)	
		186.7	69.8C		174.5	40.8T	19.0	32.1T
11F	4025	825.1 (356.4)	1154.8 (114.4)	10.7	1059.9 (483.0)	371.0 (100.9)	8.0	263.2 (128.7)
		107.9	183.2C		87.9	58.3T	4.3	131.8T
10F	4000	972.4 (428.3)	1581.8 (155.4)	27.3	1389.7 (639.5)	746.7 (201.2)	22.4	447.3 (213.8)
		115.8	337.9C		110.8	16.2T	19.6	331.6T
9F	4000	1110.5 (515.2)	1851.3 (181.6)	35.0	1603.1 (756.5)	990.1 (267.4)	27.3	527.4 (259.2)
		80.1	518.7C		90.2	66.1C	9.0	597.5T
8F	4075	1065.1 (557.6)	2015.4 (197.9)	36.0	1675.6 (874.9)	1155.0 (310.1)	38.7	568.1 (297.6)
		71.0	715.8C		107.0	174.7C	38.2	906.6T
7F	4000	911.6 (463.6)	2118.7 (205.2)	67.2	1997.2 (980.5)	1902.3 (511.3)	61.6	1134.6 (541.6)
		15.6	920.2C		36.2	476.7C	51.5	1416.3T
6F	4000	1141.6 (542.4)	2084.4 (203.0)	54.2	2176.7 (1070.1)	2125.3 (587.9)	8.9	1075.9 (529.6)
		56.9	1122.1C		36.5	857.1C	16.6	2002.0T
5F	4000	1130.7 (574.1)	2158.5 (208.9)	69.9	2207.5 (1073.7)	2292.6 (633.3)	12.8	1224.3 (619.7)
		17.4	1330.2C		60.1	1278.3C	15.1	2633.7T
4F	4000	1028.5 (568.2)	2194.1 (214.7)	47.4	2630.6 (1316.5)	2618.1 (690.7)	131.5	1100.7 (565.0)
		107.9	1544.0C		3.0	1750.8C	29.2	3323.1T
3F	4000	859.1 (668.1)	2103.4 (206.8)	35.6	2070.6 (1237.0)	2674.5 (688.8)	194.9	1125.8 (586.3)
		477.1	1750.0C		403.3	2229.3C	47.1	4010.9T
2F	4575	158.0 (679.7)	1655.4 (162.8)	27.5	982.6 (1242.6)	2259.4 (583.7)	157.9	723.9 (472.8)
		1712.9	912.5C		1859.9	2648.5C	357.6	4594.2T
1F		3267.8 (282.0)	2267.8 (282.0)	448.2	2371.5 (282.0)	4702.3 (1242.6)	1439.0 (523.6)	1439.0 (472.8)
		2194.0	2267.8		2889.4	2330.8	445.9	5117.3
				20000		7200		
				27200				

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

12F	4000	701.4 (257.6)	701.4 (69.7)	3.9	693.6 (69.7)	101.6 (32.4)	15.2	132.0 (32.4)	33.9T
		186.1	69.5C		795.2 (309.5)	38.1T		20.8 (55.6)	
11F	4025	329.1 (257.6)	329.1 (114.3)		1133.1 (114.3)	442.7 (309.5)		348.0 (98.5)	90.5 (55.6)
		824.5 (356.2)	1153.6 (114.3)	10.2	1051.7 (479.0)	361.3 (98.5)	6.7	257.5 (125.8)	
10F	4000	107.7	182.9C		87.6	56.0T		4.3	132.3T
		609.1 (356.2)	1526.6 (155.3)		1526.6 (155.3)	876.5 (479.0)		687.4 (196.6)	
9F	4000	970.9 (427.7)	1580.0 (155.3)	26.7	1378.0 (633.5)	727.9 (196.6)	20.2	438.6 (209.3)	329.4T
		115.4	337.4C		110.9	16.5T		20.1	
8F	4000	740.1 (427.7)	1781.1 (181.5)		1781.1 (181.5)	1156.2 (633.5)		913.2 (260.4)	398.5 (209.3)
		1109.1 (514.7)	1849.2 (181.5)	34.0	1586.6 (748.2)	961.7 (260.4)	24.2	514.7 (252.6)	
7F	4075	79.8	518.1C		90.1	60.7C		9.5	590.3T
		949.5 (514.7)	1943.7 (197.8)		1943.7 (197.8)	1406.3 (748.2)		1051.8 (301.7)	
6F	4000	1063.7 (556.8)	2013.1 (197.8)	34.7	1657.7 (866.4)	1120.3 (301.7)	34.3	556.0 (292.1)	892.8T
		70.9	715.1C		107.7	162.9C		39.1	
5F	4000	1205.4 (556.8)	1983.7 (205.0)		1983.7 (205.0)	1873.1 (866.4)		1750.3 (502.2)	634.2 (292.1)
		910.3 (463.0)	2115.7 (205.0)	66.0	1976.4 (970.1)	1865.9 (502.2)	57.8	1116.2 (532.3)	
4F	4000	15.6	919.3C		36.2	459.6C		51.6	1395.6T
		941.6 (463.0)	1975.8 (202.9)		1975.8 (202.9)	1904.1 (970.1)		2066.9 (576.1)	
3F	4000	1140.2 (541.8)	2081.8 (202.9)	53.0	2152.8 (1058.1)	2081.1 (576.1)	7.1	1054.1 (518.7)	1971.9T
		56.7	1121.1C		36.7	831.9C		16.7	
2F	4000	1026.8 (541.8)	2019.5 (208.8)		2019.5 (208.8)	2079.4 (1058.1)		2220.6 (619.8)	1020.7 (518.7)
		1129.4 (573.4)	2156.3 (208.8)	68.4	2182.1 (1061.5)	2242.0 (619.8)	10.7	1199.9 (607.5)	
1F	4000	17.3	1329.0C		59.1	1242.7C		15.2	2592.1T
		1164.1 (573.4)	2099.5 (214.6)		2099.5 (214.6)	2063.9 (1061.5)		2304.8 (674.5)	
1F	4000	1027.8 (567.7)	2191.9 (214.6)	46.2	2587.5 (1296.3)	2551.8 (674.5)	123.5	1074.6 (552.1)	3267.1T
		107.7	1542.7C		5.1	1701.8C		29.6	
1F	4000	1243.2 (567.7)	2031.9 (206.7)		2031.9 (206.7)	2597.7 (1296.3)		2232.6 (671.1)	1133.7 (552.1)
		858.0 (667.5)	2101.2 (206.7)	34.6	2033.3 (1218.2)	2599.2 (671.1)	183.3	1098.9 (573.1)	
1F	4000	476.9	1748.6C		403.2	2165.0C		47.3	3938.5T
		1811.9 (667.5)	1601.1 (162.8)		1601.1 (162.8)	2839.7 (1218.2)		1899.8 (568.8)	
1F	4575	157.9 (678.4)	1654.0 (162.8)	26.4	956.8 (1232.0)	2195.3 (568.8)	147.8	706.4 (465.7)	4507.6T
		1709.7	911.0C		1861.4	2570.5C		358.9	
1F	4000	3261.4 (678.4)	2364.2 (281.3)		2364.2 (281.3)	4679.7 (1232.0)		1424.1 (519.4)	1424.1 (465.7)
		2192.4	2261.4 (281.3)	448.6	2007.7 (519.4)	2315.5 (519.4)	445.7	5026.8 (519.4)	
		20000				7200			
		27200							

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

12F	4000	696.7 (255.9)	696.7 (69.1)	5.8	685.2 (69.1)	122.3 (37.1)	11.2	144.6 (60.2)	
		184.9	63.2C		180.2	38.9T		24.2	24.9T
11F	4025	823.2 (355.5)	1150.2 (114.0)	9.9	1130.4 (114.0)	447.1 (313.6)		351.5 (99.3)	96.2 (60.2)
		107.7	170.4C		1046.8 (477.1)	363.5 (99.3)	6.0	255.3 (125.1)	
10F	4000	967.9 (426.5)	1575.5 (154.9)	26.7	1522.1 (154.9)	873.4 (477.1)		684.6 (195.6)	248.0 (125.1)
		114.9	318.8C		1372.4 (630.4)	723.7 (195.6)	19.5	436.6 (207.8)	
9F	4000	1106.7 (513.7)	1844.7 (181.1)	33.5	111.6	30.7T		21.0	291.7T
		79.4	493.7C		1777.8 (181.1)	1149.3 (630.4)		900.6 (256.3)	394.7 (207.8)
8F	4075	1061.0 (555.4)	2008.9 (197.5)	33.5	947.9 (197.5)	1391.9 (741.3)		1033.4 (295.5)	485.4 (247.8)
		70.6	685.5C		1573.2 (741.3)	944.7 (256.3)	22.1	505.9 (247.8)	
7F	4000	906.7 (461.3)	2109.0 (204.3)	66.0	1644.1 (860.8)	1094.2 (295.5)	30.4	548.1 (289.0)	
		15.9	879.9C		109.8	120.2C		40.8	813.0T
6F	4000	1137.4 (540.4)	2075.9 (202.3)	52.4	1969.1 (965.9)	1855.8 (499.9)	56.3	1113.6 (530.1)	
		56.5	1073.8C		37.2	388.8C		53.4	1295.4T
5F	4000	1127.0 (572.2)	2151.4 (208.4)	67.4	1971.1 (202.3)	1894.7 (965.9)		2047.5 (570.6)	1006.8 (530.1)
		17.3	1275.6C		2137.5 (1050.0)	2061.1 (570.6)	6.8	1040.7 (511.8)	
4F	4000	1026.2 (566.9)	2187.9 (214.3)	45.1	37.5	727.1C		17.1	1848.1T
		107.6	1484.6C		2016.4 (208.4)	2062.6 (1050.0)		2187.7 (610.5)	1006.5 (511.8)
3F	4000	856.6 (666.7)	2097.9 (206.4)	33.7	2161.1 (1051.4)	2207.5 (610.5)	9.9	1181.2 (598.0)	
		476.8	1687.2C		58.9	1101.2C		14.7	2442.3T
2F	4575	157.9 (676.9)	1652.2 (162.7)	25.3	2097.7 (214.3)	2043.9 (1051.4)		2261.8 (660.5)	1210.7 (598.0)
		1706.4	1847.8C		2547.5 (1276.9)	2493.7 (660.5)	116.0	1051.0 (540.3)	
1F		2127.1	3254.9 (280.6)	449.2	6.3	1520.5C		29.5	3088.9T
			3254.9 (280.6)		2030.6 (206.4)	2560.1 (1276.9)		2181.8 (653.6)	1110.1 (540.3)
		20000			7200				
		27200							
		A	5 フレーム (S=1/272)			B	C		

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

44675	12F	4000	440.4 (142.9)	440.4 (43.2)	8.5	423.4 (43.2)	644.9 (243.0)	221.5 (58.9)	9.3	202.9 (87.4)	70.1T
			154.7	49.3C		158.9	24.2C		28.2		
	11F	4025	560.4 (228.4)	691.4 (68.3)	8.0	789.2 (348.0)	440.9 (117.9)	16.5	261.4 (122.1)	202.8T	
			100.7	125.7C		88.9	85.3C		15.7		
	10F	4000	614.6 (262.0)	973.6 (96.0)	13.5	928.4 (422.3)	593.1 (160.1)	16.8	329.6 (158.5)	377.8T	
			90.5	229.7C		83.7	161.1C		12.7		
	9F	4000	696.6 (312.5)	1130.1 (111.5)	15.4	1099.2 (111.5)	761.0 (422.3)	18.7	392.1 (198.0)	592.4T	
			71.6	349.0C		56.9	260.8C		3.9		
	8F	4075	695.1 (412.7)	1248.5 (122.9)	19.7	1074.2 (587.9)	823.3 (221.1)	27.3	368.9 (190.6)	829.7T	
			145.7	479.7C		123.7	373.0C		19.4		
	7F	4000	814.8 (407.3)	1801.2 (178.1)	19.8	1206.2 (596.4)	766.0 (212.3)	1.8	354.6 (188.0)	407.7 (190.6)	
			0.2	670.3C		13.4	435.6C		21.3		
	6F	4000	974.5 (461.3)	1789.0 (177.2)	17.0	1754.9 (177.2)	1179.4 (596.4)	0.5	786.6 (218.6)	397.3 (188.0)	
			52.0	859.1C		42.1	508.6C		12.1		
	5F	4000	990.9 (508.4)	1861.5 (184.0)	21.8	1380.3 (686.8)	841.4 (233.8)	0.4	428.7 (242.5)	413.5 (200.7)	
			25.9	1052.5C		6.6	587.0C		56.3		
	4F	4000	820.3 (470.1)	1863.1 (185.0)	13.0	1837.2 (185.0)	1367.1 (686.8)	20.2	849.4 (241.5)	541.3 (242.5)	
			119.8	1245.8C		94.4	671.4C		74.2		
3F	4000	710.0 (600.7)	1769.9 (175.9)	10.6	1748.7 (175.9)	1548.6 (727.1)	30.5	786.3 (226.9)	456.5 (191.2)		
		491.4	1428.5C		1047.4 (728.6)	847.3 (226.9)		329.8 (202.4)			
2F	4575	288.3 (607.0)	1404.4 (140.3)	1.0	1402.4 (140.3)	1867.1 (728.6)	18.5	683.9 (195.1)	479.6 (202.4)		
		1676.9	1573.3C		409.8	745.0C		74.9			
1F		1838.5	3065.5 (261.8)	447.8	2169.8 (261.8)	4206.5 (475.5)	500.3	1036.3 (426.8)	1036.3 (271.2)		
				20000	7200						
				27200							

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

A-2.3 部材応力表

G. MI : 大梁左端部モーメント (kN・m)
 G. Mc : 大梁中央部モーメント (kN・m)
 G. NI : 大梁左端部軸力 (kN)
 G. QI : 大梁左端部せん断力 (kN)
 C. Mt : 柱頭モーメント (kN・m)

G. Mr : 大梁右端部モーメント (kN・m)
 G. Nr : 大梁右端部軸力 (kN)
 G. Qr : 大梁右端部せん断力 (kN)
 C. Mb : 柱脚モーメント (kN・m)

C. Mc : 柱中央モーメント (kN・m)
 C. Qt : 柱頭せん断力 (kN)
 C. Nt : 柱頭軸力 (kN)
 W. N1 : ブレース右上がり部材軸力 (kN)
 W. Q : 壁・ブレースせん断力 (kN)
 HS. N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS. N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

C. Qb : 柱脚せん断力 (kN)
 C. Nb : 柱脚軸力 (kN)
 W. N2 : ブレース右下がり部材軸力 (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-140.4	-13.4	42.4	79.5	36.7	0.0	0.0
	2	3	-66.6	60.1	42.5	59.0	57.2	0.0	0.0
	3	4	-70.1	67.6	37.0	58.5	57.7	0.0	0.0
	4	5	-62.5	64.0	42.6	57.9	58.3	0.0	0.0
	5	6	11.5	138.0	42.6	37.3	78.9	0.0	0.0
11F	1	2	-182.4	-31.4	40.7	93.6	34.2	0.0	0.0
	2	3	-86.9	60.2	42.7	67.6	60.2	0.0	0.0
	3	4	-77.9	73.9	40.3	64.4	63.3	0.0	0.0
	4	5	-64.0	83.0	42.7	61.2	66.5	0.0	0.0
	5	6	28.2	179.0	40.8	35.1	92.6	0.0	0.0
10F	1	2	-170.3	-21.8	41.9	90.5	37.2	0.0	0.0
	2	3	-85.7	61.0	42.8	67.3	60.4	0.0	0.0
	3	4	-78.1	73.9	40.2	64.5	63.3	0.0	0.0
	4	5	-65.1	81.6	42.9	61.6	66.2	0.0	0.0
	5	6	18.3	166.6	42.1	38.2	89.5	0.0	0.0
9F	1	2	-165.7	-16.3	41.5	89.1	38.6	0.0	0.0
	2	3	-85.9	61.5	42.5	67.2	60.5	0.0	0.0
	3	4	-78.2	73.9	40.1	64.5	63.3	0.0	0.0
	4	5	-65.6	81.7	42.5	61.6	66.1	0.0	0.0
	5	6	12.8	161.8	41.7	39.6	88.1	0.0	0.0
8F	1	2	-158.9	-9.7	41.6	87.3	40.4	0.0	0.0
	2	3	-86.9	61.8	41.9	67.3	60.4	0.0	0.0
	3	4	-78.2	74.0	40.1	64.4	63.3	0.0	0.0
	4	5	-65.9	82.8	41.9	61.5	66.2	0.0	0.0
	5	6	6.3	155.2	41.8	41.4	86.3	0.0	0.0
7F	1	2	-220.4	-64.3	47.0	108.3	29.2	0.0	0.0
	2	3	-86.0	60.9	51.6	72.3	65.3	0.0	0.0
	3	4	-84.0	77.3	44.4	69.7	67.8	0.0	0.0
	4	5	-67.3	79.5	51.6	67.1	70.5	0.0	0.0
	5	6	58.8	214.1	47.4	30.9	106.7	0.0	0.0
6F	1	2	-213.2	-53.7	45.3	105.8	31.7	0.0	0.0
	2	3	-92.8	60.3	48.5	73.3	64.3	0.0	0.0
	3	4	-84.5	77.6	44.0	69.7	67.8	0.0	0.0
	4	5	-67.0	86.1	48.5	66.1	71.4	0.0	0.0
	5	6	47.9	206.7	45.6	33.4	104.1	0.0	0.0
5F	1	2	-179.5	-22.2	46.4	96.8	40.7	0.0	0.0
	2	3	-89.7	65.4	47.5	72.1	65.4	0.0	0.0
	3	4	-84.3	78.6	43.6	69.6	68.0	0.0	0.0
	4	5	-70.8	84.2	47.5	66.9	70.6	0.0	0.0
	5	6	17.4	174.2	46.6	42.1	95.4	0.0	0.0
4F	1	2	-168.8	-7.6	44.4	93.3	44.3	0.0	0.0
	2	3	-92.8	67.0	45.1	72.4	65.2	0.0	0.0
	3	4	-84.6	79.4	43.0	69.5	68.0	0.0	0.0
	4	5	-72.0	87.7	45.1	66.6	70.9	0.0	0.0
	5	6	3.1	164.1	44.6	45.5	92.0	0.0	0.0
3F	1	2	-147.7	14.2	44.1	87.3	50.2	0.0	0.0
	2	3	-92.9	70.1	43.6	71.9	65.6	0.0	0.0
	3	4	-84.5	80.3	42.6	69.4	68.2	0.0	0.0
	4	5	-74.2	88.7	43.6	66.7	70.8	0.0	0.0
	5	6	-17.8	143.8	44.2	51.3	86.3	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	1	2	-121.8	49.8	44.5	81.7	61.7	0.0	0.0
	2	3	-90.1	80.1	45.2	73.1	70.3	0.0	0.0
	3	4	-87.4	85.2	44.0	72.0	71.4	0.0	0.0
	4	5	-82.2	87.9	45.2	70.9	72.5	0.0	0.0
	5	6	-51.6	119.9	44.5	62.2	81.2	0.0	0.0
1F	1	2	-114.8	478.3	327.2	280.1	381.0	0.0	0.0
	2	3	-472.4	397.1	189.0	341.0	320.1	0.0	0.0
	3	4	-403.3	401.9	221.2	330.7	330.4	0.0	0.0
	4	5	-398.5	471.2	188.9	320.5	340.7	0.0	0.0
	5	6	-479.8	112.8	327.5	381.5	279.6	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	283.4	226.1	28.6	-70.8	70.8	0.0	0.0
	2	3	394.3	369.5	12.4	-106.1	106.1	0.0	0.0
	3	4	377.6	377.6	-0.0	-104.9	104.9	0.0	0.0
	4	5	369.4	394.2	-12.4	-106.1	106.1	0.0	0.0
	5	6	226.2	283.5	-28.6	-70.8	70.8	0.0	0.0
11F	1	2	591.8	541.5	25.2	-157.4	157.4	0.0	0.0
	2	3	727.4	714.7	6.3	-200.3	200.3	0.0	0.0
	3	4	733.3	733.3	-0.0	-203.7	203.7	0.0	0.0
	4	5	714.6	727.3	-6.3	-200.3	200.3	0.0	0.0
	5	6	541.5	591.9	-25.2	-157.4	157.4	0.0	0.0
10F	1	2	886.1	812.3	36.9	-235.9	235.9	0.0	0.0
	2	3	974.9	962.4	6.3	-269.1	269.1	0.0	0.0
	3	4	979.4	979.4	-0.0	-272.1	272.1	0.0	0.0
	4	5	962.3	974.8	-6.3	-269.0	269.0	0.0	0.0
	5	6	812.3	886.1	-36.9	-235.9	235.9	0.0	0.0
9F	1	2	1109.4	1024.0	42.7	-296.3	296.3	0.0	0.0
	2	3	1172.4	1161.2	5.6	-324.1	324.1	0.0	0.0
	3	4	1177.7	1177.7	-0.0	-327.1	327.1	0.0	0.0
	4	5	1161.2	1172.4	-5.6	-324.1	324.1	0.0	0.0
	5	6	1024.1	1109.4	-42.7	-296.3	296.3	0.0	0.0
8F	1	2	1223.1	1131.9	45.6	-327.1	327.1	0.0	0.0
	2	3	1267.3	1258.3	4.5	-350.8	350.8	0.0	0.0
	3	4	1274.4	1274.4	-0.0	-354.0	354.0	0.0	0.0
	4	5	1258.2	1267.2	-4.5	-350.8	350.8	0.0	0.0
	5	6	1132.0	1223.1	-45.6	-327.1	327.1	0.0	0.0
7F	1	2	1689.3	1477.3	106.0	-439.8	439.8	0.0	0.0
	2	3	1736.3	1705.0	15.7	-478.0	478.0	0.0	0.0
	3	4	1725.9	1726.0	-0.0	-479.4	479.4	0.0	0.0
	4	5	1704.8	1736.1	-15.7	-477.9	477.9	0.0	0.0
	5	6	1477.5	1689.4	-106.0	-439.8	439.8	0.0	0.0
6F	1	2	1668.8	1506.8	81.0	-441.1	441.1	0.0	0.0
	2	3	1764.5	1739.1	12.7	-486.6	486.6	0.0	0.0
	3	4	1757.8	1757.9	-0.0	-488.3	488.3	0.0	0.0
	4	5	1738.9	1764.3	-12.7	-486.6	486.6	0.0	0.0
	5	6	1506.9	1668.9	-81.0	-441.1	441.1	0.0	0.0
5F	1	2	1836.9	1640.9	98.0	-483.0	483.0	0.0	0.0
	2	3	1809.4	1793.2	8.1	-500.4	500.4	0.0	0.0
	3	4	1810.8	1810.9	-0.0	-503.0	503.0	0.0	0.0
	4	5	1793.0	1809.3	-8.1	-500.3	500.3	0.0	0.0
	5	6	1641.0	1837.0	-98.0	-483.0	483.0	0.0	0.0
4F	1	2	1906.3	1776.6	64.9	-511.5	511.5	0.0	0.0
	2	3	1934.0	1922.8	5.6	-535.7	535.7	0.0	0.0
	3	4	1936.3	1936.3	-0.0	-537.9	537.9	0.0	0.0
	4	5	1922.7	1933.9	-5.6	-535.6	535.6	0.0	0.0
	5	6	1776.6	1906.4	-64.9	-511.5	511.5	0.0	0.0
3F	1	2	1894.2	1801.4	46.4	-513.3	513.3	0.0	0.0
	2	3	1922.2	1916.4	2.9	-533.1	533.1	0.0	0.0
	3	4	1927.6	1927.6	-0.0	-535.4	535.4	0.0	0.0
	4	5	1916.3	1922.1	-2.9	-533.1	533.1	0.0	0.0
	5	6	1801.5	1894.2	-46.4	-513.3	513.3	0.0	0.0
2F	1	2	1664.0	1580.1	41.9	-450.6	450.6	0.0	0.0
	2	3	1618.4	1614.5	2.0	-449.0	449.0	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	3	4	1619.6	1619.6	-0.0	-449.9	449.9	0.0	0.0
	4	5	1614.4	1618.4	-2.0	-449.0	449.0	0.0	0.0
	5	6	1580.1	1664.0	-41.9	-450.6	450.6	0.0	0.0
1F	1	2	2701.2	1942.0	379.6	-644.9	644.9	0.0	0.0
	2	3	1504.2	1645.8	-70.8	-437.5	437.5	0.0	0.0
	3	4	1746.2	1746.2	0.0	-485.1	485.1	0.0	0.0
	4	5	1645.8	1504.2	70.8	-437.5	437.5	0.0	0.0
	5	6	1942.0	2701.2	-379.6	-644.9	644.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-283.4	-226.1	-28.6	70.8	-70.8	0.0	0.0
	2	3	-394.3	-369.5	-12.4	106.1	-106.1	0.0	0.0
	3	4	-377.6	-377.6	0.0	104.9	-104.9	0.0	0.0
	4	5	-369.4	-394.2	12.4	106.1	-106.1	0.0	0.0
	5	6	-226.2	-283.5	28.6	70.8	-70.8	0.0	0.0
11F	1	2	-591.8	-541.5	-25.2	157.4	-157.4	0.0	0.0
	2	3	-727.4	-714.7	-6.3	200.3	-200.3	0.0	0.0
	3	4	-733.3	-733.3	0.0	203.7	-203.7	0.0	0.0
	4	5	-714.6	-727.3	6.3	200.3	-200.3	0.0	0.0
	5	6	-541.5	-591.9	25.2	157.4	-157.4	0.0	0.0
10F	1	2	-886.1	-812.3	-36.9	235.9	-235.9	0.0	0.0
	2	3	-974.9	-962.4	-6.3	269.1	-269.1	0.0	0.0
	3	4	-979.4	-979.4	0.0	272.1	-272.1	0.0	0.0
	4	5	-962.3	-974.8	6.3	269.0	-269.0	0.0	0.0
	5	6	-812.3	-886.1	36.9	235.9	-235.9	0.0	0.0
9F	1	2	-1109.4	-1024.0	-42.7	296.3	-296.3	0.0	0.0
	2	3	-1172.4	-1161.2	-5.6	324.1	-324.1	0.0	0.0
	3	4	-1177.7	-1177.7	0.0	327.1	-327.1	0.0	0.0
	4	5	-1161.2	-1172.4	5.6	324.1	-324.1	0.0	0.0
	5	6	-1024.1	-1109.4	42.7	296.3	-296.3	0.0	0.0
8F	1	2	-1223.1	-1131.9	-45.6	327.1	-327.1	0.0	0.0
	2	3	-1267.3	-1258.3	-4.5	350.8	-350.8	0.0	0.0
	3	4	-1274.4	-1274.4	0.0	354.0	-354.0	0.0	0.0
	4	5	-1258.2	-1267.2	4.5	350.8	-350.8	0.0	0.0
	5	6	-1132.0	-1223.1	45.6	327.1	-327.1	0.0	0.0
7F	1	2	-1689.3	-1477.3	-106.0	439.8	-439.8	0.0	0.0
	2	3	-1736.3	-1705.0	-15.7	478.0	-478.0	0.0	0.0
	3	4	-1725.9	-1726.0	0.0	479.4	-479.4	0.0	0.0
	4	5	-1704.8	-1736.1	15.7	477.9	-477.9	0.0	0.0
	5	6	-1477.5	-1689.4	106.0	439.8	-439.8	0.0	0.0
6F	1	2	-1668.8	-1506.8	-81.0	441.1	-441.1	0.0	0.0
	2	3	-1764.5	-1739.1	-12.7	486.6	-486.6	0.0	0.0
	3	4	-1757.8	-1757.9	0.0	488.3	-488.3	0.0	0.0
	4	5	-1738.9	-1764.3	12.7	486.6	-486.6	0.0	0.0
	5	6	-1506.9	-1668.9	81.0	441.1	-441.1	0.0	0.0
5F	1	2	-1836.9	-1640.9	-98.0	483.0	-483.0	0.0	0.0
	2	3	-1809.4	-1793.2	-8.1	500.4	-500.4	0.0	0.0
	3	4	-1810.8	-1810.9	0.0	503.0	-503.0	0.0	0.0
	4	5	-1793.0	-1809.3	8.1	500.3	-500.3	0.0	0.0
	5	6	-1641.0	-1837.0	98.0	483.0	-483.0	0.0	0.0
4F	1	2	-1906.3	-1776.6	-64.9	511.5	-511.5	0.0	0.0
	2	3	-1934.0	-1922.8	-5.6	535.7	-535.7	0.0	0.0
	3	4	-1936.3	-1936.3	0.0	537.9	-537.9	0.0	0.0
	4	5	-1922.7	-1933.9	5.6	535.6	-535.6	0.0	0.0
	5	6	-1776.6	-1906.4	64.9	511.5	-511.5	0.0	0.0
3F	1	2	-1894.2	-1801.4	-46.4	513.3	-513.3	0.0	0.0
	2	3	-1922.2	-1916.4	-2.9	533.1	-533.1	0.0	0.0
	3	4	-1927.6	-1927.6	0.0	535.4	-535.4	0.0	0.0
	4	5	-1916.3	-1922.1	2.9	533.1	-533.1	0.0	0.0
	5	6	-1801.5	-1894.2	46.4	513.3	-513.3	0.0	0.0
2F	1	2	-1664.0	-1580.1	-41.9	450.6	-450.6	0.0	0.0
	2	3	-1618.4	-1614.5	-2.0	449.0	-449.0	0.0	0.0
	3	4	-1619.6	-1619.6	0.0	449.9	-449.9	0.0	0.0
	4	5	-1614.4	-1618.4	2.0	449.0	-449.0	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	5	6	-1580.1	-1664.0	41.9	450.6	-450.6	0.0	0.0
1F	1	2	-2701.2	-1942.0	-379.6	644.9	-644.9	0.0	0.0
	2	3	-1504.2	-1645.8	70.8	437.5	-437.5	0.0	0.0
	3	4	-1746.2	-1746.2	-0.0	485.1	-485.1	0.0	0.0
	4	5	-1645.8	-1504.2	-70.8	437.5	-437.5	0.0	0.0
	5	6	-1942.0	-2701.2	379.6	644.9	-644.9	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	140.4	105.1	-17.6	-61.4	61.4	-442.7	442.7
		2	80.0	65.2	-7.4	-36.3	36.3	-655.5	655.5
		3	10.1	9.1	-0.5	-4.8	4.8	-675.9	675.9
		4	-5.1	-5.1	-0.0	2.5	-2.5	-675.8	675.8
		5	-75.5	-61.7	6.9	34.3	-34.3	-655.4	655.4
		6	-138.0	-103.5	17.3	60.4	-60.4	-442.4	442.4
10F	11F	1	77.3	81.3	2.0	-39.4	39.4	-932.0	932.0
		2	53.0	52.6	-0.2	-26.2	26.2	-1241.9	1241.9
		3	8.7	8.3	-0.2	-4.2	4.2	-1285.3	1285.3
		4	-4.8	-4.7	0.1	2.4	-2.4	-1285.3	1285.3
		5	-49.5	-49.3	0.1	24.6	-24.6	-1241.9	1241.9
		6	-75.5	-79.8	-2.1	38.6	-38.6	-931.1	931.1
9F	10F	1	89.0	86.0	-1.5	-43.7	43.7	-1425.1	1425.1
		2	54.9	53.5	-0.7	-27.1	27.1	-1838.6	1838.6
		3	8.8	8.6	-0.1	-4.4	4.4	-1902.7	1902.7
		4	-4.2	-4.1	0.0	2.1	-2.1	-1902.8	1902.8
		5	-50.7	-49.3	0.7	25.0	-25.0	-1838.8	1838.8
		6	-86.8	-83.8	1.5	42.6	-42.6	-1423.5	1423.5
8F	9F	1	79.7	77.4	-1.2	-39.3	39.3	-1918.1	1918.1
		2	48.7	46.0	-1.4	-23.7	23.7	-2438.4	2438.4
		3	8.1	8.1	-0.0	-4.0	4.0	-2521.9	2521.9
		4	-4.2	-4.0	0.1	2.1	-2.1	-2522.2	2522.2
		5	-45.1	-42.3	1.4	21.8	-21.8	-2438.9	2438.9
		6	-78.0	-75.6	1.2	38.4	-38.4	-1915.8	1915.8
7F	8F	1	81.5	89.5	4.0	-42.0	42.0	-2408.9	2408.9
		2	50.6	58.9	4.1	-26.9	26.9	-3039.3	3039.3
		3	8.4	9.2	0.4	-4.3	4.3	-3140.0	3140.0
		4	-4.1	-4.0	0.1	2.0	-2.0	-3140.5	3140.5
		5	-46.7	-54.1	-3.7	24.7	-24.7	-3040.1	3040.1
		6	-79.6	-86.9	-3.6	40.9	-40.9	-2406.0	2406.0
6F	7F	1	130.9	113.5	-8.7	-61.1	61.1	-2929.6	2929.6
		2	91.4	79.7	-5.9	-42.8	42.8	-3635.2	3635.2
		3	13.9	12.9	-0.5	-6.7	6.7	-3769.7	3769.7
		4	-6.0	-5.4	0.3	2.9	-2.9	-3770.4	3770.4
		5	-84.1	-72.7	5.7	39.2	-39.2	-3636.3	3636.3
		6	-127.2	-109.7	8.7	59.2	-59.2	-2925.6	2925.6
5F	6F	1	99.7	96.6	-1.6	-49.1	49.1	-3447.9	3447.9
		2	66.8	61.8	-2.5	-32.2	32.2	-4234.6	4234.6
		3	11.2	10.6	-0.3	-5.5	5.5	-4398.3	4398.3
		4	-5.2	-4.2	0.5	2.3	-2.3	-4399.3	4399.3
		5	-61.2	-55.8	2.7	29.3	-29.3	-4235.9	4235.9
		6	-97.0	-93.3	1.9	47.6	-47.6	-3442.7	3442.7
4F	5F	1	83.0	67.6	-7.7	-37.7	37.7	-3954.4	3954.4
		2	50.1	41.3	-4.4	-22.9	22.9	-4837.5	4837.5
		3	8.3	7.3	-0.5	-3.9	3.9	-5023.4	5023.4
		4	-3.6	-2.5	0.6	1.5	-1.5	-5024.6	5024.6
		5	-45.8	-36.7	4.5	20.6	-20.6	-4839.3	4839.3
		6	-81.0	-64.9	8.0	36.5	-36.5	-3948.2	3948.2
3F	4F	1	101.2	84.7	-8.2	-46.5	46.5	-4461.5	4461.5
		2	59.1	45.9	-6.6	-26.3	26.3	-5448.3	5448.3
		3	10.3	9.3	-0.5	-4.9	4.9	-5652.4	5652.4
		4	-4.9	-3.1	0.9	2.0	-2.0	-5653.7	5653.7
		5	-54.1	-40.0	7.1	23.5	-23.5	-5450.2	5450.2
		6	-99.1	-81.1	9.0	45.1	-45.1	-4454.4	4454.4
2F	3F	1	62.9	50.4	-6.2	-28.3	28.3	-4968.1	4968.1
		2	32.7	30.5	-1.1	-15.8	15.8	-6069.8	6069.8

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	3	5.1	4.6	-0.3	-2.4	2.4	-6286.8	6286.8
		4	-3.0	-0.3	1.4	0.8	-0.8	-6288.2	6288.2
		5	-30.9	-26.4	2.2	14.3	-14.3	-6071.8	6071.8
		6	-62.7	-47.6	7.6	27.6	-27.6	-4960.3	4960.3
1F	2F	1	71.4	114.8	21.7	-40.7	40.7	-5481.3	5481.3
		2	9.8	-5.9	-7.9	-0.8	0.8	-6701.2	6701.2
		3	2.8	6.1	1.7	-2.0	2.0	-6925.7	6925.7
		4	-2.8	-3.4	-0.3	1.4	-1.4	-6927.2	6927.2
		5	-9.9	8.6	9.2	0.3	-0.3	-6703.3	6703.3
		6	-72.3	-112.8	-20.2	40.5	-40.5	-5473.1	5473.1

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-283.4	-82.5	100.5	91.5	-91.5	74.2	-74.2
		2	-620.4	-398.4	111.0	254.7	-254.7	37.8	-37.8
		3	-747.1	-499.6	123.8	311.7	-311.7	-0.4	0.4
		4	-747.1	-499.6	123.7	311.7	-311.7	0.5	-0.5
		5	-620.4	-398.4	111.0	254.7	-254.7	-37.9	37.9
		6	-283.5	-82.5	100.5	91.5	-91.5	-74.2	74.2
10F	11F	1	-509.4	-300.4	104.5	201.2	-201.2	236.3	-236.3
		2	-870.4	-700.5	85.0	390.3	-390.3	84.6	-84.6
		3	-948.4	-777.2	85.6	428.7	-428.7	4.2	-4.2
		4	-948.3	-777.2	85.6	428.7	-428.7	-4.2	4.2
		5	-870.4	-700.4	85.0	390.3	-390.3	-84.6	84.6
		6	-509.4	-300.4	104.5	201.2	-201.2	-236.3	236.3
9F	10F	1	-585.7	-426.5	79.6	253.0	-253.0	477.7	-477.7
		2	-1086.7	-950.7	68.0	509.4	-509.4	122.4	-122.4
		3	-1164.5	-1025.8	69.4	547.6	-547.6	8.7	-8.7
		4	-1164.5	-1025.8	69.4	547.6	-547.6	-8.6	8.6
		5	-1086.7	-950.7	68.0	509.3	-509.3	-122.4	122.4
		6	-585.7	-426.5	79.6	253.0	-253.0	-477.7	477.7
8F	9F	1	-682.9	-608.1	37.4	322.7	-322.7	779.7	-779.7
		2	-1245.8	-1182.6	31.6	607.1	-607.1	155.0	-155.0
		3	-1313.1	-1245.7	33.7	639.7	-639.7	13.2	-13.2
		4	-1313.1	-1245.6	33.7	639.7	-639.7	-13.1	13.1
		5	-1245.7	-1182.6	31.6	607.1	-607.1	-155.1	155.1
		6	-682.9	-608.1	37.4	322.8	-322.8	-779.7	779.7
7F	8F	1	-615.0	-985.2	-185.1	392.7	-392.7	1114.9	-1114.9
		2	-1216.7	-1612.2	-197.8	694.2	-694.2	185.8	-185.8
		3	-1286.9	-1694.5	-203.8	731.6	-731.6	18.7	-18.7
		4	-1286.9	-1694.4	-203.8	731.6	-731.6	-18.6	18.6
		5	-1216.6	-1612.2	-197.8	694.2	-694.2	-185.8	185.8
		6	-615.0	-985.2	-185.1	392.7	-392.7	-1114.9	1114.9
6F	7F	1	-704.1	-743.6	-19.8	361.9	-361.9	1570.1	-1570.1
		2	-1601.5	-1546.1	27.7	786.9	-786.9	233.6	-233.6
		3	-1736.4	-1669.0	33.7	851.3	-851.3	23.3	-23.3
		4	-1736.3	-1668.9	33.7	851.3	-851.3	-23.1	23.1
		5	-1601.4	-1546.0	27.7	786.9	-786.9	-233.8	233.8
		6	-704.1	-743.6	-19.7	361.9	-361.9	-1570.1	1570.1
5F	6F	1	-925.2	-838.9	43.1	441.0	-441.0	2027.6	-2027.6
		2	-1725.2	-1660.5	32.4	846.4	-846.4	289.5	-289.5
		3	-1827.9	-1747.7	40.1	893.9	-893.9	28.4	-28.4
		4	-1827.9	-1747.6	40.1	893.9	-893.9	-28.1	28.1
		5	-1725.2	-1660.4	32.4	846.4	-846.4	-289.9	289.9
		6	-925.2	-838.9	43.1	441.0	-441.0	-2027.7	2027.7
4F	5F	1	-998.0	-1081.2	-41.6	519.8	-519.8	2527.7	-2527.7
		2	-1789.9	-1753.9	18.0	886.0	-886.0	317.6	-317.6
		3	-1856.3	-1811.1	22.6	916.8	-916.8	34.6	-34.6
		4	-1856.3	-1811.0	22.6	916.8	-916.8	-34.3	34.3
		5	-1789.8	-1753.9	18.0	885.9	-885.9	-318.2	318.2
		6	-998.0	-1081.2	-41.6	519.8	-519.8	-2527.8	2527.8
3F	4F	1	-825.2	-960.0	-67.4	446.3	-446.3	3058.9	-3058.9
		2	-1956.6	-1929.0	13.8	971.4	-971.4	354.8	-354.8
		3	-2048.0	-1999.0	24.5	1011.8	-1011.8	41.1	-41.1
		4	-2048.0	-1998.9	24.5	1011.7	-1011.7	-40.8	40.8

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	5	-1956.6	-1928.9	13.8	971.4	-971.4	-355.5	355.5
		6	-825.2	-960.0	-67.4	446.3	-446.3	-3059.1	3059.1
2F	3F	1	-934.1	-1310.5	-188.2	561.2	-561.2	3592.5	-3592.5
		2	-1794.7	-2114.3	-159.8	977.2	-977.2	388.4	-388.4
		3	-1845.0	-2156.5	-155.8	1000.4	-1000.4	47.9	-47.9
		4	-1845.0	-2156.5	-155.8	1000.4	-1000.4	-47.7	47.7
		5	-1794.7	-2114.2	-159.8	977.2	-977.2	-389.2	389.2
		6	-934.2	-1310.5	-188.2	561.2	-561.2	-3592.8	3592.8
1F	2F	1	-353.5	-2701.2	-1173.9	667.7	-667.7	4059.3	-4059.3
		2	-1084.3	-3446.2	-1181.0	990.3	-990.3	397.7	-397.7
		3	-1077.5	-3392.1	-1157.3	977.0	-977.0	52.4	-52.4
		4	-1077.5	-3392.0	-1157.3	977.0	-977.0	-52.2	52.2
		5	-1084.3	-3446.2	-1181.0	990.3	-990.3	-398.6	398.6
		6	-353.5	-2701.2	-1173.9	667.7	-667.7	-4059.6	4059.6

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	283.4	82.5	-100.5	-91.5	91.5	-74.2	74.2
		2	620.4	398.4	-111.0	-254.7	254.7	-37.8	37.8
		3	747.1	499.6	-123.8	-311.7	311.7	0.4	-0.4
		4	747.1	499.6	-123.7	-311.7	311.7	-0.5	0.5
		5	620.4	398.4	-111.0	-254.7	254.7	37.9	-37.9
		6	283.5	82.5	-100.5	-91.5	91.5	74.2	-74.2
10F	11F	1	509.4	300.4	-104.5	-201.2	201.2	-236.3	236.3
		2	870.4	700.5	-85.0	-390.3	390.3	-84.6	84.6
		3	948.4	777.2	-85.6	-428.7	428.7	-4.2	4.2
		4	948.3	777.2	-85.6	-428.7	428.7	4.2	-4.2
		5	870.4	700.4	-85.0	-390.3	390.3	84.6	-84.6
		6	509.4	300.4	-104.5	-201.2	201.2	236.3	-236.3
9F	10F	1	585.7	426.5	-79.6	-253.0	253.0	-477.7	477.7
		2	1086.7	950.7	-68.0	-509.4	509.4	-122.4	122.4
		3	1164.5	1025.8	-69.4	-547.6	547.6	-8.7	8.7
		4	1164.5	1025.8	-69.4	-547.6	547.6	8.6	-8.6
		5	1086.7	950.7	-68.0	-509.3	509.3	122.4	-122.4
		6	585.7	426.5	-79.6	-253.0	253.0	477.7	-477.7
8F	9F	1	682.9	608.1	-37.4	-322.7	322.7	-779.7	779.7
		2	1245.8	1182.6	-31.6	-607.1	607.1	-155.0	155.0
		3	1313.1	1245.7	-33.7	-639.7	639.7	-13.2	13.2
		4	1313.1	1245.6	-33.7	-639.7	639.7	13.1	-13.1
		5	1245.7	1182.6	-31.6	-607.1	607.1	155.1	-155.1
		6	682.9	608.1	-37.4	-322.8	322.8	779.7	-779.7
7F	8F	1	615.0	985.2	185.1	-392.7	392.7	-1114.9	1114.9
		2	1216.7	1612.2	197.8	-694.2	694.2	-185.8	185.8
		3	1286.9	1694.5	203.8	-731.6	731.6	-18.7	18.7
		4	1286.9	1694.4	203.8	-731.6	731.6	18.6	-18.6
		5	1216.6	1612.2	197.8	-694.2	694.2	185.8	-185.8
		6	615.0	985.2	185.1	-392.7	392.7	1114.9	-1114.9
6F	7F	1	704.1	743.6	19.8	-361.9	361.9	-1570.1	1570.1
		2	1601.5	1546.1	-27.7	-786.9	786.9	-233.6	233.6
		3	1736.4	1669.0	-33.7	-851.3	851.3	-23.3	23.3
		4	1736.3	1668.9	-33.7	-851.3	851.3	23.1	-23.1
		5	1601.4	1546.0	-27.7	-786.9	786.9	233.8	-233.8
		6	704.1	743.6	19.7	-361.9	361.9	1570.1	-1570.1
5F	6F	1	925.2	838.9	-43.1	-441.0	441.0	-2027.6	2027.6
		2	1725.2	1660.5	-32.4	-846.4	846.4	-289.5	289.5
		3	1827.9	1747.7	-40.1	-893.9	893.9	-28.4	28.4
		4	1827.9	1747.6	-40.1	-893.9	893.9	28.1	-28.1
		5	1725.2	1660.4	-32.4	-846.4	846.4	289.9	-289.9
		6	925.2	838.9	-43.1	-441.0	441.0	2027.7	-2027.7
4F	5F	1	998.0	1081.2	41.6	-519.8	519.8	-2527.7	2527.7
		2	1789.9	1753.9	-18.0	-886.0	886.0	-317.6	317.6
		3	1856.3	1811.1	-22.6	-916.8	916.8	-34.6	34.6
		4	1856.3	1811.0	-22.6	-916.8	916.8	34.3	-34.3
		5	1789.8	1753.9	-18.0	-885.9	885.9	318.2	-318.2
		6	998.0	1081.2	41.6	-519.8	519.8	2527.8	-2527.8

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	1	825.2	960.0	67.4	-446.3	446.3	-3058.9	3058.9
		2	1956.6	1929.0	-13.8	-971.4	971.4	-354.8	354.8
		3	2048.0	1999.0	-24.5	-1011.8	1011.8	-41.1	41.1
		4	2048.0	1998.9	-24.5	-1011.7	1011.7	40.8	-40.8
		5	1956.6	1928.9	-13.8	-971.4	971.4	355.5	-355.5
		6	825.2	960.0	67.4	-446.3	446.3	3059.1	-3059.1
2F	3F	1	934.1	1310.5	188.2	-561.2	561.2	-3592.5	3592.5
		2	1794.7	2114.3	159.8	-977.2	977.2	-388.4	388.4
		3	1845.0	2156.5	155.8	-1000.4	1000.4	-47.9	47.9
		4	1845.0	2156.5	155.8	-1000.4	1000.4	47.7	-47.7
		5	1794.7	2114.2	159.8	-977.2	977.2	389.2	-389.2
		6	934.2	1310.5	188.2	-561.2	561.2	3592.8	-3592.8
1F	2F	1	353.5	2701.2	1173.9	-667.7	667.7	-4059.3	4059.3
		2	1084.3	3446.2	1181.0	-990.3	990.3	-397.7	397.7
		3	1077.5	3392.1	1157.3	-977.0	977.0	-52.4	52.4
		4	1077.5	3392.0	1157.3	-977.0	977.0	52.2	-52.2
		5	1084.3	3446.2	1181.0	-990.3	990.3	398.6	-398.6
		6	353.5	2701.2	1173.9	-667.7	667.7	4059.6	-4059.6

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-176.9	-5.6	59.0	104.3	53.6	0.0	0.0
	2	3	-96.4	74.2	59.3	82.1	75.9	0.0	0.0
	3	4	-80.0	104.1	52.6	75.6	82.3	0.0	0.0
	4	5	-75.2	101.5	56.3	75.3	82.6	0.0	0.0
	5	6	-4.2	168.1	58.5	56.2	101.7	0.0	0.0
11F	1	2	-213.2	-57.3	41.3	102.4	27.3	0.0	0.0
	2	3	-96.5	49.4	46.3	71.4	58.3	0.0	0.0
	3	4	-61.0	91.6	42.9	60.6	69.1	0.0	0.0
	4	5	-46.7	102.2	44.7	57.2	72.6	0.0	0.0
	5	6	45.0	201.2	41.1	30.7	99.1	0.0	0.0
10F	1	2	-195.0	-43.6	43.5	98.0	31.7	0.0	0.0
	2	3	-95.4	50.4	46.3	71.1	58.6	0.0	0.0
	3	4	-61.7	90.8	43.0	60.8	68.9	0.0	0.0
	4	5	-48.6	100.6	44.6	57.6	72.1	0.0	0.0
	5	6	31.7	183.5	43.3	35.0	94.8	0.0	0.0
9F	1	2	-188.9	-36.2	42.9	96.1	33.6	0.0	0.0
	2	3	-95.3	51.5	45.8	71.0	58.8	0.0	0.0
	3	4	-62.4	90.5	42.8	61.0	68.8	0.0	0.0
	4	5	-49.6	100.3	44.2	57.8	71.9	0.0	0.0
	5	6	24.6	177.7	42.7	36.8	93.0	0.0	0.0
8F	1	2	-179.9	-27.6	43.1	93.7	36.0	0.0	0.0
	2	3	-96.2	52.5	44.9	70.9	58.8	0.0	0.0
	3	4	-63.1	90.2	42.6	61.1	68.6	0.0	0.0
	4	5	-50.3	101.1	43.5	57.8	71.9	0.0	0.0
	5	6	16.7	169.3	42.9	39.0	90.7	0.0	0.0
7F	1	2	-250.1	-90.4	48.2	117.1	22.5	0.0	0.0
	2	3	-98.1	42.4	57.8	77.5	62.0	0.0	0.0
	3	4	-55.4	102.2	49.2	63.3	76.3	0.0	0.0
	4	5	-42.2	107.5	53.2	60.7	78.8	0.0	0.0
	5	6	71.7	232.8	47.5	27.5	112.1	0.0	0.0
6F	1	2	-241.1	-78.0	46.5	114.1	25.5	0.0	0.0
	2	3	-105.2	44.4	53.2	78.2	61.3	0.0	0.0
	3	4	-58.0	102.3	47.9	63.6	75.9	0.0	0.0
	4	5	-41.9	114.0	50.1	59.8	79.8	0.0	0.0
	5	6	60.7	224.8	46.0	30.1	109.4	0.0	0.0
5F	1	2	-200.9	-40.4	47.8	103.3	36.3	0.0	0.0
	2	3	-99.7	52.9	51.7	76.3	63.3	0.0	0.0
	3	4	-63.2	98.6	47.1	64.9	74.7	0.0	0.0
	4	5	-51.4	106.8	49.0	62.1	77.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	5	6	26.9	188.2	47.4	39.9	99.6	0.0	0.0
4F	1	2	-188.0	-23.4	45.7	99.1	40.4	0.0	0.0
	2	3	-102.4	57.3	48.2	76.0	63.5	0.0	0.0
	3	4	-67.0	97.8	45.6	65.5	74.0	0.0	0.0
	4	5	-54.4	108.5	46.6	62.3	77.3	0.0	0.0
	5	6	12.2	177.3	45.5	43.5	96.1	0.0	0.0
3F	1	2	-162.6	2.3	45.6	92.0	47.5	0.0	0.0
	2	3	-101.0	63.4	45.8	75.0	64.5	0.0	0.0
	3	4	-71.5	95.2	44.7	66.5	73.1	0.0	0.0
	4	5	-60.4	105.7	45.0	63.5	76.1	0.0	0.0
	5	6	-10.6	154.5	45.5	49.8	89.8	0.0	0.0
2F	1	2	-128.1	40.3	43.9	82.0	57.6	0.0	0.0
	2	3	-91.7	73.5	45.5	72.3	67.2	0.0	0.0
	3	4	-77.6	90.5	44.0	68.0	71.6	0.0	0.0
	4	5	-72.1	94.1	44.9	66.7	72.8	0.0	0.0
	5	6	-45.0	123.5	43.8	58.9	80.7	0.0	0.0
1F	1	2	-120.2	531.9	374.1	299.8	414.2	0.0	0.0
	2	3	-526.2	442.5	215.7	368.6	345.4	0.0	0.0
	3	4	-446.8	449.2	252.1	356.6	357.3	0.0	0.0
	4	5	-440.9	526.8	216.3	345.0	368.9	0.0	0.0
	5	6	-532.1	120.0	374.1	414.2	299.7	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	324.0	252.4	35.8	-80.1	80.1	0.0	0.0
	2	3	453.5	422.0	15.7	-121.6	121.6	0.0	0.0
	3	4	429.3	428.4	0.4	-119.1	119.1	0.0	0.0
	4	5	426.9	458.7	-15.9	-123.0	123.0	0.0	0.0
	5	6	249.6	322.2	-36.3	-79.4	79.4	0.0	0.0
11F	1	2	680.6	616.0	32.3	-180.1	180.1	0.0	0.0
	2	3	837.2	820.7	8.2	-230.3	230.3	0.0	0.0
	3	4	840.7	840.3	0.2	-233.5	233.5	0.0	0.0
	4	5	826.6	843.2	-8.3	-231.9	231.9	0.0	0.0
	5	6	613.5	678.5	-32.5	-179.4	179.4	0.0	0.0
10F	1	2	1001.8	909.6	46.1	-265.5	265.5	0.0	0.0
	2	3	1104.7	1088.4	8.1	-304.6	304.6	0.0	0.0
	3	4	1106.5	1106.1	0.2	-307.3	307.3	0.0	0.0
	4	5	1094.1	1110.5	-8.2	-306.2	306.2	0.0	0.0
	5	6	907.0	999.7	-46.3	-264.8	264.8	0.0	0.0
9F	1	2	1244.5	1139.3	52.6	-331.1	331.1	0.0	0.0
	2	3	1318.8	1304.2	7.3	-364.3	364.3	0.0	0.0
	3	4	1321.3	1320.9	0.2	-367.0	367.0	0.0	0.0
	4	5	1309.7	1324.6	-7.4	-365.9	365.9	0.0	0.0
	5	6	1136.7	1242.4	-52.8	-330.4	330.4	0.0	0.0
8F	1	2	1410.0	1294.2	57.9	-375.6	375.6	0.0	0.0
	2	3	1456.0	1444.1	5.9	-402.8	402.8	0.0	0.0
	3	4	1461.1	1460.7	0.2	-405.8	405.8	0.0	0.0
	4	5	1449.6	1461.6	-6.0	-404.3	404.3	0.0	0.0
	5	6	1291.8	1407.9	-58.1	-375.0	375.0	0.0	0.0
7F	1	2	2010.6	1740.3	135.1	-521.0	521.0	0.0	0.0
	2	3	2044.2	2005.3	19.4	-562.4	562.4	0.0	0.0
	3	4	2025.2	2023.8	0.7	-562.3	562.3	0.0	0.0
	4	5	2015.2	2054.6	-19.7	-565.2	565.2	0.0	0.0
	5	6	1734.9	2006.6	-135.9	-519.7	519.7	0.0	0.0
6F	1	2	2031.6	1817.5	107.0	-534.6	534.6	0.0	0.0
	2	3	2116.7	2085.2	15.7	-583.6	583.6	0.0	0.0
	3	4	2103.0	2102.0	0.5	-584.0	584.0	0.0	0.0
	4	5	2094.6	2126.5	-15.9	-586.3	586.3	0.0	0.0
	5	6	1812.7	2027.7	-107.5	-533.4	533.4	0.0	0.0
5F	1	2	2225.5	1972.3	126.6	-583.0	583.0	0.0	0.0
	2	3	2168.7	2148.5	10.1	-599.6	599.6	0.0	0.0
	3	4	2165.4	2164.5	0.4	-601.4	601.4	0.0	0.0
	4	5	2156.1	2176.7	-10.3	-601.8	601.8	0.0	0.0
	5	6	1968.2	2222.4	-127.1	-582.0	582.0	0.0	0.0
4F	1	2	2406.5	2229.1	88.7	-643.8	643.8	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	2	3	2407.4	2393.8	6.8	-666.8	666.8	0.0	0.0
	3	4	2406.9	2406.4	0.2	-668.5	668.5	0.0	0.0
	4	5	2400.3	2414.1	-6.9	-668.7	668.7	0.0	0.0
	5	6	2226.0	2403.9	-89.0	-643.0	643.0	0.0	0.0
3F	1	2	2441.6	2311.6	65.0	-660.2	660.2	0.0	0.0
	2	3	2447.0	2439.9	3.6	-678.7	678.7	0.0	0.0
	3	4	2450.9	2450.7	0.1	-680.8	680.8	0.0	0.0
	4	5	2444.8	2452.0	-3.6	-680.1	680.1	0.0	0.0
	5	6	2309.4	2439.6	-65.1	-659.6	659.6	0.0	0.0
2F	1	2	2114.5	1997.8	58.3	-571.2	571.2	0.0	0.0
	2	3	2035.7	2031.3	2.2	-564.9	564.9	0.0	0.0
	3	4	2036.4	2036.3	0.1	-565.7	565.7	0.0	0.0
	4	5	2034.0	2038.4	-2.2	-565.6	565.6	0.0	0.0
	5	6	1996.6	2113.4	-58.4	-570.8	570.8	0.0	0.0
1F	1	2	3249.7	2329.7	460.0	-774.9	774.9	0.0	0.0
	2	3	1810.5	1980.2	-84.9	-526.5	526.5	0.0	0.0
	3	4	2097.7	2097.9	-0.1	-582.7	582.7	0.0	0.0
	4	5	1980.5	1810.7	84.9	-526.6	526.6	0.0	0.0
	5	6	2329.8	3249.5	-459.9	-774.9	774.9	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-324.0	-252.4	-35.8	80.1	-80.1	0.0	0.0
	2	3	-453.5	-422.0	-15.7	121.6	-121.6	0.0	0.0
	3	4	-429.3	-428.4	-0.4	119.1	-119.1	0.0	0.0
	4	5	-426.9	-458.7	15.9	123.0	-123.0	0.0	0.0
	5	6	-249.6	-322.2	36.3	79.4	-79.4	0.0	0.0
11F	1	2	-680.6	-616.0	-32.3	180.1	-180.1	0.0	0.0
	2	3	-837.2	-820.7	-8.2	230.3	-230.3	0.0	0.0
	3	4	-840.7	-840.3	-0.2	233.5	-233.5	0.0	0.0
	4	5	-826.6	-843.2	8.3	231.9	-231.9	0.0	0.0
	5	6	-613.5	-678.5	32.5	179.4	-179.4	0.0	0.0
10F	1	2	-1001.8	-909.6	-46.1	265.5	-265.5	0.0	0.0
	2	3	-1104.7	-1088.4	-8.1	304.6	-304.6	0.0	0.0
	3	4	-1106.5	-1106.1	-0.2	307.3	-307.3	0.0	0.0
	4	5	-1094.1	-1110.5	8.2	306.2	-306.2	0.0	0.0
	5	6	-907.0	-999.7	46.3	264.8	-264.8	0.0	0.0
9F	1	2	-1244.5	-1139.3	-52.6	331.1	-331.1	0.0	0.0
	2	3	-1318.8	-1304.2	-7.3	364.3	-364.3	0.0	0.0
	3	4	-1321.3	-1320.9	-0.2	367.0	-367.0	0.0	0.0
	4	5	-1309.7	-1324.6	7.4	365.9	-365.9	0.0	0.0
	5	6	-1136.7	-1242.4	52.8	330.4	-330.4	0.0	0.0
8F	1	2	-1410.0	-1294.2	-57.9	375.6	-375.6	0.0	0.0
	2	3	-1456.0	-1444.1	-5.9	402.8	-402.8	0.0	0.0
	3	4	-1461.1	-1460.7	-0.2	405.8	-405.8	0.0	0.0
	4	5	-1449.6	-1461.6	6.0	404.3	-404.3	0.0	0.0
	5	6	-1291.8	-1407.9	58.1	375.0	-375.0	0.0	0.0
7F	1	2	-2010.6	-1740.3	-135.1	521.0	-521.0	0.0	0.0
	2	3	-2044.2	-2005.3	-19.4	562.4	-562.4	0.0	0.0
	3	4	-2025.2	-2023.8	-0.7	562.3	-562.3	0.0	0.0
	4	5	-2015.2	-2054.6	19.7	565.2	-565.2	0.0	0.0
	5	6	-1734.9	-2006.6	135.9	519.7	-519.7	0.0	0.0
6F	1	2	-2031.6	-1817.5	-107.0	534.6	-534.6	0.0	0.0
	2	3	-2116.7	-2085.2	-15.7	583.6	-583.6	0.0	0.0
	3	4	-2103.0	-2102.0	-0.5	584.0	-584.0	0.0	0.0
	4	5	-2094.6	-2126.5	15.9	586.3	-586.3	0.0	0.0
	5	6	-1812.7	-2027.7	107.5	533.4	-533.4	0.0	0.0
5F	1	2	-2225.5	-1972.3	-126.6	583.0	-583.0	0.0	0.0
	2	3	-2168.7	-2148.5	-10.1	599.6	-599.6	0.0	0.0
	3	4	-2165.4	-2164.5	-0.4	601.4	-601.4	0.0	0.0
	4	5	-2156.1	-2176.7	10.3	601.8	-601.8	0.0	0.0
	5	6	-1968.2	-2222.4	127.1	582.0	-582.0	0.0	0.0
4F	1	2	-2406.5	-2229.1	-88.7	643.8	-643.8	0.0	0.0
	2	3	-2407.4	-2393.8	-6.8	666.8	-666.8	0.0	0.0
	3	4	-2406.9	-2406.4	-0.2	668.5	-668.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	4	5	-2400.3	-2414.1	6.9	668.7	-668.7	0.0	0.0
	5	6	-2226.0	-2403.9	89.0	643.0	-643.0	0.0	0.0
3F	1	2	-2441.6	-2311.6	-65.0	660.2	-660.2	0.0	0.0
	2	3	-2447.0	-2439.9	-3.6	678.7	-678.7	0.0	0.0
	3	4	-2450.9	-2450.7	-0.1	680.8	-680.8	0.0	0.0
	4	5	-2444.8	-2452.0	3.6	680.1	-680.1	0.0	0.0
	5	6	-2309.4	-2439.6	65.1	659.6	-659.6	0.0	0.0
2F	1	2	-2114.5	-1997.8	-58.3	571.2	-571.2	0.0	0.0
	2	3	-2035.7	-2031.3	-2.2	564.9	-564.9	0.0	0.0
	3	4	-2036.4	-2036.3	-0.1	565.7	-565.7	0.0	0.0
	4	5	-2034.0	-2038.4	2.2	565.6	-565.6	0.0	0.0
	5	6	-1996.6	-2113.4	58.4	570.8	-570.8	0.0	0.0
1F	1	2	-3249.7	-3239.7	-460.0	774.9	-774.9	0.0	0.0
	2	3	-1810.5	-1980.2	84.9	526.5	-526.5	0.0	0.0
	3	4	-2097.7	-2097.9	0.1	582.7	-582.7	0.0	0.0
	4	5	-1980.5	-1810.7	-84.9	526.6	-526.6	0.0	0.0
	5	6	-2329.8	-3249.5	459.9	774.9	-774.9	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	176.9	126.9	-25.0	-75.9	75.9	-589.8	589.8
		2	102.0	84.3	-8.8	-46.6	46.6	-901.0	901.0
		3	5.7	5.5	-0.1	-2.8	2.8	-917.0	917.0
		4	-28.9	-24.4	2.3	13.3	-13.3	-919.5	919.5
		5	-97.3	-80.9	8.2	44.6	-44.6	-900.3	900.3
		6	-168.1	-120.4	23.8	72.1	-72.1	-587.2	587.2
10F	11F	1	86.3	92.6	3.2	-44.5	44.5	-1163.6	1163.6
		2	69.6	68.6	-0.5	-34.3	34.3	-1574.7	1574.7
		3	6.0	5.7	-0.2	-2.9	2.9	-1632.5	1632.5
		4	-20.5	-20.6	-0.1	10.2	-10.2	-1619.5	1619.5
		5	-66.3	-65.4	0.5	32.7	-32.7	-1555.8	1555.8
		6	-80.8	-87.1	-3.1	41.7	-41.7	-1157.7	1157.7
9F	10F	1	102.4	98.3	-2.1	-50.2	50.2	-1748.9	1748.9
		2	70.4	68.6	-0.9	-34.8	34.8	-2275.2	2275.2
		3	5.6	5.5	-0.1	-2.8	2.8	-2372.1	2372.1
		4	-21.6	-21.2	0.2	10.7	-10.7	-2341.3	2341.3
		5	-67.0	-65.3	0.8	33.1	-33.1	-2235.7	2235.7
		6	-96.4	-92.5	1.9	47.2	-47.2	-1739.9	1739.9
8F	9F	1	90.6	87.7	-1.5	-44.6	44.6	-2331.4	2331.4
		2	62.9	59.3	-1.8	-30.5	30.5	-2973.4	2973.4
		3	5.4	5.4	-0.0	-2.7	2.7	-3107.7	3107.7
		4	-19.7	-19.0	0.4	9.7	-9.7	-3059.1	3059.1
		5	-59.6	-56.3	1.7	29.0	-29.0	-2913.4	2913.4
		6	-85.2	-82.6	1.3	41.9	-41.9	-2319.4	2319.4
7F	8F	1	92.3	101.4	4.6	-47.5	47.5	-2916.0	2916.0
		2	64.5	74.2	4.8	-34.0	34.0	-3681.0	3681.0
		3	5.2	5.3	0.1	-2.6	2.6	-3850.7	3850.7
		4	-20.9	-23.6	-1.3	10.9	-10.9	-3784.3	3784.3
		5	-61.5	-70.5	-4.5	32.4	-32.4	-3600.7	3600.7
		6	-86.7	-94.6	-3.9	44.5	-44.5	-2901.1	2901.1
6F	7F	1	148.7	128.5	-10.1	-69.3	69.3	-3521.2	3521.2
		2	114.3	99.3	-7.5	-53.4	53.4	-4362.4	4362.4
		3	7.7	7.1	-0.3	-3.7	3.7	-4579.8	4579.8
		4	-36.4	-32.4	2.0	17.2	-17.2	-4496.6	4496.6
		5	-108.7	-94.8	7.0	50.9	-50.9	-4260.0	4260.0
		6	-138.1	-119.7	9.2	64.5	-64.5	-3501.3	3501.3
5F	6F	1	112.6	108.0	-2.3	-55.2	55.2	-4124.4	4124.4
		2	83.9	77.0	-3.5	-40.2	40.2	-5047.7	5047.7
		3	6.5	5.6	-0.5	-3.0	3.0	-5308.7	5308.7
		4	-28.0	-26.0	1.0	13.5	-13.5	-5208.1	5208.1
		5	-80.0	-73.7	3.2	38.4	-38.4	-4923.3	4923.3
		6	-105.1	-101.3	1.9	51.6	-51.6	-4099.9	4099.9
4F	5F	1	92.9	74.9	-9.0	-41.9	41.9	-4726.2	4726.2
		2	63.1	51.1	-6.0	-28.6	28.6	-5768.1	5768.1
		3	4.7	3.6	-0.5	-2.1	2.1	-6068.0	6068.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	4	-21.2	-17.6	1.8	9.7	-9.7	-5949.0	5949.0
		5	-60.0	-49.2	5.4	27.3	-27.3	-5621.6	5621.6
		6	-86.9	-70.6	8.2	39.4	-39.4	-4698.1	4698.1
3F	4F	1	113.2	92.8	-10.2	-51.5	51.5	-5330.9	5330.9
		2	74.7	56.4	-9.2	-32.8	32.8	-6497.2	6497.2
		3	6.1	4.5	-0.8	-2.6	2.6	-6833.2	6833.2
		4	-25.9	-21.0	2.5	11.7	-11.7	-6695.7	6695.7
		5	-71.6	-55.2	8.2	31.7	-31.7	-6329.1	6329.1
		6	-106.7	-89.0	8.8	48.9	-48.9	-5299.8	5299.8
2F	3F	1	69.8	52.1	-8.8	-30.5	30.5	-5937.5	5937.5
		2	42.3	36.5	-2.9	-19.7	19.7	-7241.4	7241.4
		3	3.6	1.3	-1.2	-1.2	1.2	-7609.1	7609.1
		4	-13.8	-11.2	1.3	6.3	-6.3	-7453.3	7453.3
		5	-39.9	-36.0	1.9	19.0	-19.0	-7053.1	7053.1
		6	-65.5	-50.1	7.7	28.9	-28.9	-5904.2	5904.2
1F	2F	1	76.0	120.2	22.1	-42.9	42.9	-6557.1	6557.1
		2	14.9	-5.7	-10.3	-2.0	2.0	-7995.9	7995.9
		3	2.9	4.3	0.7	-1.6	1.6	-8391.2	8391.2
		4	-7.2	-8.3	-0.6	3.4	-3.4	-8217.5	8217.5
		5	-13.1	5.3	9.2	1.7	-1.7	-7788.5	7788.5
		6	-73.4	-120.0	-23.3	42.3	-42.3	-6522.5	6522.5

* B フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-324.0	-109.3	107.4	108.3	-108.3	67.3	-67.3
		2	-705.9	-470.2	117.9	294.0	-294.0	37.9	-37.9
		3	-851.3	-587.2	132.1	359.6	-359.6	-3.3	3.3
		4	-855.3	-590.3	132.5	361.4	-361.4	2.4	-2.4
		5	-708.3	-472.1	118.1	295.1	-295.1	-37.8	37.8
		6	-322.2	-108.0	107.1	107.5	-107.5	-66.6	66.6
10F	11F	1	-571.4	-360.6	105.4	231.5	-231.5	233.4	-233.4
		2	-983.1	-813.2	85.0	446.3	-446.3	84.5	-84.5
		3	-1074.2	-902.8	85.7	491.2	-491.2	-0.8	0.8
		4	-1076.6	-905.3	85.7	492.4	-492.4	-1.5	1.5
		5	-984.6	-814.7	85.0	447.0	-447.0	-83.8	83.8
		6	-570.5	-359.6	105.4	231.1	-231.1	-232.0	232.0
9F	10F	1	-641.3	-482.6	79.3	281.0	-281.0	485.1	-485.1
		2	-1201.1	-1065.9	67.6	566.8	-566.8	120.6	-120.6
		3	-1292.2	-1154.0	69.1	611.5	-611.5	1.4	-1.4
		4	-1294.9	-1156.7	69.1	612.9	-612.9	-6.5	6.5
		5	-1202.8	-1067.5	67.6	567.6	-567.6	-117.9	117.9
		6	-640.1	-481.5	79.3	280.4	-280.4	-483.0	483.0
8F	9F	1	-761.8	-658.2	51.8	355.0	-355.0	802.2	-802.2
		2	-1392.2	-1307.7	42.3	675.0	-675.0	151.6	-151.6
		3	-1471.5	-1381.8	44.8	713.3	-713.3	3.8	-3.8
		4	-1473.9	-1384.1	44.9	714.5	-714.5	-12.0	12.0
		5	-1393.8	-1309.1	42.3	675.7	-675.7	-146.4	146.4
		6	-760.8	-657.3	51.8	354.5	-354.5	-799.6	799.6
7F	8F	1	-751.9	-1120.3	-184.2	459.4	-459.4	1166.4	-1166.4
		2	-1442.5	-1843.3	-200.4	806.3	-806.3	179.4	-179.4
		3	-1523.5	-1937.1	-206.8	849.2	-849.2	7.5	-7.5
		4	-1526.2	-1940.4	-207.1	850.7	-850.7	-18.8	18.8
		5	-1444.2	-1845.2	-200.5	807.2	-807.2	-171.6	171.6
		6	-750.7	-1118.8	-184.1	458.8	-458.8	-1163.3	1163.3
6F	7F	1	-890.3	-907.1	-8.4	449.4	-449.4	1671.2	-1671.2
		2	-1941.2	-1857.0	42.1	949.5	-949.5	232.2	-232.2
		3	-2093.3	-1995.4	49.0	1022.2	-1022.2	11.8	-11.8
		4	-2098.6	-1999.9	49.3	1024.6	-1024.6	-28.8	28.8
		5	-1944.3	-1859.6	42.3	951.0	-951.0	-219.5	219.5
		6	-887.8	-905.1	-8.6	448.2	-448.2	-1666.9	1666.9
5F	6F	1	-1124.4	-1029.0	47.7	538.4	-538.4	2191.9	-2191.9
		2	-2077.2	-2000.8	38.2	1019.5	-1019.5	298.6	-298.6
		3	-2192.8	-2099.1	46.9	1073.0	-1073.0	18.6	-18.6
		4	-2196.7	-2102.8	47.0	1074.9	-1074.9	-42.0	42.0
		5	-2079.5	-2003.0	38.3	1020.6	-1020.6	-280.1	280.1

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	6	-1122.7	-1027.3	47.7	537.5	-537.5	-2186.4	2186.4
4F	5F	1	-1196.5	-1242.3	-22.9	609.7	-609.7	2765.1	-2765.1
		2	-2140.2	-2057.4	41.4	1049.4	-1049.4	336.4	-336.4
		3	-2214.8	-2120.9	46.9	1083.9	-1083.9	27.7	-27.7
		4	-2217.9	-2123.4	47.2	1085.3	-1085.3	-56.6	56.6
		5	-2142.0	-2058.8	41.6	1050.2	-1050.2	-312.6	312.6
		6	-1195.1	-1241.2	-23.0	609.1	-609.1	-2758.8	2758.8
3F	4F	1	-1164.2	-1253.9	-44.8	604.5	-604.5	3403.8	-3403.8
		2	-2579.1	-2476.7	51.2	1264.0	-1264.0	388.4	-388.4
		3	-2679.8	-2554.1	62.8	1308.5	-1308.5	39.1	-39.1
		4	-2683.4	-2556.8	63.3	1310.0	-1310.0	-73.0	73.0
		5	-2581.2	-2478.3	51.5	1264.9	-1264.9	-359.3	359.3
		6	-1162.7	-1252.7	-45.0	603.8	-603.8	-3396.8	3396.8
2F	3F	1	-1187.7	-1663.8	-238.1	712.9	-712.9	4062.0	-4062.0
		2	-2281.9	-2682.7	-200.4	1241.2	-1241.2	440.0	-440.0
		3	-2336.7	-2727.2	-195.3	1266.0	-1266.0	52.3	-52.3
		4	-2338.6	-2728.8	-195.1	1266.8	-1266.8	-89.9	89.9
		5	-2283.1	-2683.7	-200.3	1241.7	-1241.7	-406.5	406.5
		6	-1186.9	-1663.1	-238.1	712.5	-712.5	-4054.5	4054.5
1F	2F	1	-450.7	-3249.7	-1399.5	808.8	-808.8	4634.8	-4634.8
		2	-1350.8	-4140.2	-1394.7	1200.2	-1200.2	462.1	-462.1
		3	-1340.5	-4077.9	-1368.7	1184.4	-1184.4	62.7	-62.7
		4	-1341.4	-4078.5	-1368.5	1184.7	-1184.7	-102.3	102.3
		5	-1351.4	-4140.5	-1394.6	1200.4	-1200.4	-425.7	425.7
		6	-450.3	-3249.5	-1399.6	808.7	-808.7	-4627.0	4627.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	324.0	109.3	-107.4	-108.3	108.3	-67.3	67.3
		2	705.9	470.2	-117.9	-294.0	294.0	-37.9	37.9
		3	851.3	587.2	-132.1	-359.6	359.6	3.3	-3.3
		4	855.3	590.3	-132.5	-361.4	361.4	-2.4	2.4
		5	708.3	472.1	-118.1	-295.1	295.1	37.8	-37.8
		6	322.2	108.0	-107.1	-107.5	107.5	66.6	-66.6
10F	11F	1	571.4	360.6	-105.4	-231.5	231.5	-233.4	233.4
		2	983.1	813.2	-85.0	-446.3	446.3	-84.5	84.5
		3	1074.2	902.8	-85.7	-491.2	491.2	0.8	-0.8
		4	1076.6	905.3	-85.7	-492.4	492.4	1.5	-1.5
		5	984.6	814.7	-85.0	-447.0	447.0	83.8	-83.8
		6	570.5	359.6	-105.4	-231.1	231.1	232.0	-232.0
9F	10F	1	641.3	482.6	-79.3	-281.0	281.0	-485.1	485.1
		2	1201.1	1065.9	-67.6	-566.8	566.8	-120.6	120.6
		3	1292.2	1154.0	-69.1	-611.5	611.5	-1.4	1.4
		4	1294.9	1156.7	-69.1	-612.9	612.9	6.5	-6.5
		5	1202.8	1067.5	-67.6	-567.6	567.6	117.9	-117.9
		6	640.1	481.5	-79.3	-280.4	280.4	483.0	-483.0
8F	9F	1	761.8	658.2	-51.8	-355.0	355.0	-802.2	802.2
		2	1392.2	1307.7	-42.3	-675.0	675.0	-151.6	151.6
		3	1471.5	1381.8	-44.8	-713.3	713.3	-3.8	3.8
		4	1473.9	1384.1	-44.9	-714.5	714.5	12.0	-12.0
		5	1393.8	1309.1	-42.3	-675.7	675.7	146.4	-146.4
		6	760.8	657.3	-51.8	-354.5	354.5	799.6	-799.6
7F	8F	1	751.9	1120.3	184.2	-459.4	459.4	-1166.4	1166.4
		2	1442.5	1843.3	200.4	-806.3	806.3	-179.4	179.4
		3	1523.5	1937.1	206.8	-849.2	849.2	-7.5	7.5
		4	1526.2	1940.4	207.1	-850.7	850.7	18.8	-18.8
		5	1444.2	1845.2	200.5	-807.2	807.2	171.6	-171.6
		6	750.7	1118.8	184.1	-458.8	458.8	1163.3	-1163.3
6F	7F	1	890.3	907.1	8.4	-449.4	449.4	-1671.2	1671.2
		2	1941.2	1857.0	-42.1	-949.5	949.5	-232.2	232.2
		3	2093.3	1995.4	-49.0	-1022.2	1022.2	-11.8	11.8
		4	2098.6	1999.9	-49.3	-1024.6	1024.6	28.8	-28.8
		5	1944.3	1859.6	-42.3	-951.0	951.0	219.5	-219.5
		6	887.8	905.1	8.6	-448.2	448.2	1666.9	-1666.9
5F	6F	1	1124.4	1029.0	-47.7	-538.4	538.4	-2191.9	2191.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	2077.2	2000.8	-38.2	-1019.5	1019.5	-298.6	298.6
		3	2192.8	2099.1	-46.9	-1073.0	1073.0	-18.6	18.6
		4	2196.7	2102.8	-47.0	-1074.9	1074.9	42.0	-42.0
		5	2079.5	2003.0	-38.3	-1020.6	1020.6	280.1	-280.1
		6	1122.7	1027.3	-47.7	-537.5	537.5	2186.4	-2186.4
4F	5F	1	1196.5	1242.3	22.9	-609.7	609.7	-2765.1	2765.1
		2	2140.2	2057.4	-41.4	-1049.4	1049.4	-336.4	336.4
		3	2214.8	2120.9	-46.9	-1083.9	1083.9	-27.7	27.7
		4	2217.9	2123.4	-47.2	-1085.3	1085.3	56.6	-56.6
		5	2142.0	2058.8	-41.6	-1050.2	1050.2	312.6	-312.6
		6	1195.1	1241.2	23.0	-609.1	609.1	2758.8	-2758.8
3F	4F	1	1164.2	1253.9	44.8	-604.5	604.5	-3403.8	3403.8
		2	2579.1	2476.7	-51.2	-1264.0	1264.0	-388.4	388.4
		3	2679.8	2554.1	-62.8	-1308.5	1308.5	-39.1	39.1
		4	2683.4	2556.8	-63.3	-1310.0	1310.0	73.0	-73.0
		5	2581.2	2478.3	-51.5	-1264.9	1264.9	359.3	-359.3
		6	1162.7	1252.7	45.0	-603.8	603.8	3396.8	-3396.8
2F	3F	1	1187.7	1663.8	238.1	-712.9	712.9	-4062.0	4062.0
		2	2281.9	2682.7	200.4	-1241.2	1241.2	-440.0	440.0
		3	2336.7	2727.2	195.3	-1266.0	1266.0	-52.3	52.3
		4	2338.6	2728.8	195.1	-1266.8	1266.8	89.9	-89.9
		5	2283.1	2683.7	200.3	-1241.7	1241.7	406.5	-406.5
		6	1186.9	1663.1	238.1	-712.5	712.5	4054.5	-4054.5
1F	2F	1	450.7	3249.7	1399.5	-808.8	808.8	-4634.8	4634.8
		2	1350.8	4140.2	1394.7	-1200.2	1200.2	-462.1	462.1
		3	1340.5	4077.9	1368.7	-1184.4	1184.4	-62.7	62.7
		4	1341.4	4078.5	1368.5	-1184.7	1184.7	102.3	-102.3
		5	1351.4	4140.5	1394.6	-1200.4	1200.4	425.7	-425.7
		6	450.3	3249.5	1399.6	-808.7	808.7	4627.0	-4627.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
12F	1	2	-82.7	44.6	54.6	70.3	59.7	0.0	0.0
	2	3	-80.8	63.5	44.0	66.3	61.5	0.0	0.0
	3	4	-59.7	90.3	41.2	59.6	68.1	0.0	0.0
	4	5	-66.2	88.7	40.8	61.9	68.2	0.0	0.0
	5	6	-65.1	67.7	51.8	64.7	65.4	0.0	0.0
11F	1	2	-107.6	23.5	32.1	65.9	42.6	0.0	0.0
	2	3	-102.9	93.1	58.1	87.4	84.7	0.0	0.0
	3	4	-86.8	113.9	55.7	82.3	89.8	0.0	0.0
	4	5	-58.3	74.7	31.2	52.0	56.5	0.0	0.0
	5	6	-35.2	90.1	34.9	46.6	61.9	0.0	0.0
10F	1	2	-99.7	26.6	34.4	64.4	44.1	0.0	0.0
	2	3	-107.2	87.4	60.9	90.0	84.5	0.0	0.0
	3	4	-80.6	119.7	58.0	81.8	92.6	0.0	0.0
	4	5	-58.2	75.1	31.0	51.9	56.6	0.0	0.0
	5	6	-39.2	83.5	36.3	48.1	60.4	0.0	0.0
9F	1	2	-100.7	27.3	33.6	64.4	44.0	0.0	0.0
	2	3	-107.6	88.2	60.2	89.9	84.5	0.0	0.0
	3	4	-81.1	120.1	57.6	81.8	92.6	0.0	0.0
	4	5	-57.8	75.2	31.1	51.8	56.6	0.0	0.0
	5	6	-39.8	84.4	35.5	48.0	60.4	0.0	0.0
8F	1	2	-93.6	33.4	34.1	62.6	45.9	0.0	0.0
	2	3	-106.3	90.2	59.9	89.4	85.0	0.0	0.0
	3	4	-83.9	117.3	57.6	82.6	91.9	0.0	0.0
	4	5	-59.4	74.1	30.9	52.2	56.3	0.0	0.0
	5	6	-43.6	79.5	36.1	49.2	59.2	0.0	0.0
7F	1	2	-99.2	29.5	33.3	63.9	44.6	0.0	0.0
	2	3	-110.6	90.2	57.8	90.0	84.4	0.0	0.0
	3	4	-83.2	120.8	56.2	82.0	92.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	4	5	-56.4	75.8	31.5	51.5	56.9	0.0	0.0
	5	6	-41.5	84.5	34.6	48.3	60.2	0.0	0.0
6F	1	2	-100.8	28.6	32.9	64.3	44.2	0.0	0.0
	2	3	-113.4	90.5	56.2	90.4	84.0	0.0	0.0
	3	4	-83.7	122.3	55.2	81.8	92.6	0.0	0.0
	4	5	-54.8	76.8	31.8	51.2	57.3	0.0	0.0
	5	6	-41.3	86.3	33.8	48.0	60.5	0.0	0.0
5F	1	2	-92.5	36.5	33.1	62.0	46.5	0.0	0.0
	2	3	-110.8	93.4	56.1	89.6	84.8	0.0	0.0
	3	4	-87.6	118.3	55.2	82.9	91.5	0.0	0.0
	4	5	-57.4	74.4	31.7	51.9	56.6	0.0	0.0
	5	6	-46.2	80.8	34.1	49.4	59.0	0.0	0.0
4F	1	2	-85.4	43.6	33.1	60.0	48.4	0.0	0.0
	2	3	-108.9	96.2	55.6	89.0	85.4	0.0	0.0
	3	4	-91.5	114.9	54.9	84.0	90.5	0.0	0.0
	4	5	-59.5	72.3	31.7	52.5	56.0	0.0	0.0
	5	6	-50.8	76.3	34.1	50.7	57.8	0.0	0.0
3F	1	2	-77.9	51.0	33.1	58.0	50.5	0.0	0.0
	2	3	-107.1	99.1	55.1	88.3	86.1	0.0	0.0
	3	4	-95.6	111.4	54.7	85.0	89.4	0.0	0.0
	4	5	-61.7	70.0	31.8	53.1	55.4	0.0	0.0
	5	6	-55.4	71.7	34.1	52.0	56.5	0.0	0.0
2F	1	2	-73.7	67.7	36.2	60.2	58.6	0.0	0.0
	2	3	-109.4	109.3	58.2	92.4	92.4	0.0	0.0
	3	4	-107.5	111.9	57.8	91.8	93.0	0.0	0.0
	4	5	-71.4	73.0	34.7	59.2	59.6	0.0	0.0
	5	6	-67.8	71.2	37.4	58.9	59.9	0.0	0.0
1F	1	2	-43.2	487.4	358.5	268.9	392.2	0.0	0.0
	2	3	-494.0	395.0	179.3	344.3	316.8	0.0	0.0
	3	4	-395.5	404.3	223.9	329.3	331.8	0.0	0.0
	4	5	-391.6	489.7	183.1	316.9	344.2	0.0	0.0
	5	6	-493.1	43.0	355.7	393.1	268.0	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	158.5	122.5	18.0	-39.0	39.0	0.0	0.0
	2	3	131.5	126.9	2.3	-35.9	35.9	0.0	0.0
	3	4	115.7	106.8	4.4	-30.9	30.9	0.0	0.0
	4	5	182.3	189.9	-3.8	-51.7	51.7	0.0	0.0
	5	6	90.2	146.1	-27.9	-32.8	32.8	0.0	0.0
11F	1	2	314.0	281.4	16.3	-82.7	82.7	0.0	0.0
	2	3	274.2	271.3	1.5	-75.8	75.8	0.0	0.0
	3	4	271.2	273.0	-0.9	-75.6	75.6	0.0	0.0
	4	5	308.1	305.8	1.2	-85.3	85.3	0.0	0.0
	5	6	263.5	301.8	-19.2	-78.5	78.5	0.0	0.0
10F	1	2	435.7	373.4	31.1	-112.4	112.4	0.0	0.0
	2	3	475.8	457.3	9.2	-129.6	129.6	0.0	0.0
	3	4	457.1	474.8	-8.9	-129.4	129.4	0.0	0.0
	4	5	376.2	387.8	-5.8	-106.1	106.1	0.0	0.0
	5	6	386.8	435.4	-24.3	-114.2	114.2	0.0	0.0
9F	1	2	548.7	480.3	34.2	-142.9	142.9	0.0	0.0
	2	3	597.2	583.1	7.1	-163.9	163.9	0.0	0.0
	3	4	584.7	601.1	-8.2	-164.7	164.7	0.0	0.0
	4	5	463.2	473.4	-5.1	-130.1	130.1	0.0	0.0
	5	6	495.1	549.4	-27.2	-145.1	145.1	0.0	0.0
8F	1	2	595.7	518.1	38.8	-154.7	154.7	0.0	0.0
	2	3	624.4	610.6	6.9	-171.5	171.5	0.0	0.0
	3	4	614.0	632.7	-9.3	-173.2	173.2	0.0	0.0
	4	5	486.0	495.7	-4.8	-136.4	136.4	0.0	0.0
	5	6	535.3	597.1	-30.9	-157.3	157.3	0.0	0.0
7F	1	2	567.2	517.5	24.8	-150.7	150.7	0.0	0.0
	2	3	647.5	636.0	5.7	-178.3	178.3	0.0	0.0
	3	4	636.6	650.0	-6.7	-178.7	178.7	0.0	0.0
	4	5	494.1	502.1	-4.0	-138.4	138.4	0.0	0.0
	5	6	527.7	566.2	-19.3	-151.9	151.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	1	2	571.5	537.7	16.9	-154.1	154.1	0.0	0.0
	2	3	684.4	675.4	4.5	-188.9	188.9	0.0	0.0
	3	4	675.1	685.4	-5.1	-189.0	189.0	0.0	0.0
	4	5	513.1	519.4	-3.2	-143.4	143.4	0.0	0.0
	5	6	543.4	568.9	-12.8	-154.5	154.5	0.0	0.0
5F	1	2	618.9	577.7	20.6	-166.2	166.2	0.0	0.0
	2	3	712.9	704.0	4.4	-196.8	196.8	0.0	0.0
	3	4	705.5	717.5	-6.0	-197.6	197.6	0.0	0.0
	4	5	534.1	540.3	-3.1	-149.2	149.2	0.0	0.0
	5	6	587.3	618.5	-15.6	-167.5	167.5	0.0	0.0
4F	1	2	585.3	549.0	18.2	-157.5	157.5	0.0	0.0
	2	3	670.9	663.1	3.9	-185.3	185.3	0.0	0.0
	3	4	664.6	675.6	-5.5	-186.1	186.1	0.0	0.0
	4	5	500.0	505.3	-2.7	-139.6	139.6	0.0	0.0
	5	6	558.5	585.9	-13.7	-158.9	158.9	0.0	0.0
3F	1	2	522.5	492.9	14.8	-141.0	141.0	0.0	0.0
	2	3	597.3	591.0	3.2	-165.0	165.0	0.0	0.0
	3	4	592.5	601.7	-4.6	-165.9	165.9	0.0	0.0
	4	5	442.1	446.4	-2.2	-123.4	123.4	0.0	0.0
	5	6	501.8	523.9	-11.1	-142.5	142.5	0.0	0.0
2F	1	2	483.7	451.1	16.3	-129.8	129.8	0.0	0.0
	2	3	526.3	520.6	2.9	-145.4	145.4	0.0	0.0
	3	4	524.1	534.4	-5.1	-147.0	147.0	0.0	0.0
	4	5	390.4	394.2	-1.9	-109.0	109.0	0.0	0.0
	5	6	463.5	487.6	-12.1	-132.1	132.1	0.0	0.0
1F	1	2	827.1	568.2	129.4	-193.8	193.8	0.0	0.0
	2	3	427.0	486.7	-29.8	-126.9	126.9	0.0	0.0
	3	4	521.7	511.4	5.2	-143.5	143.5	0.0	0.0
	4	5	463.0	404.9	29.0	-120.5	120.5	0.0	0.0
	5	6	556.4	828.1	-135.9	-192.3	192.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-158.5	-122.5	-18.0	39.0	-39.0	0.0	0.0
	2	3	-131.5	-126.9	-2.3	35.9	-35.9	0.0	0.0
	3	4	-115.7	-106.8	-4.4	30.9	-30.9	0.0	0.0
	4	5	-182.3	-189.9	3.8	51.7	-51.7	0.0	0.0
	5	6	-90.2	-146.1	27.9	32.8	-32.8	0.0	0.0
11F	1	2	-314.0	-281.4	-16.3	82.7	-82.7	0.0	0.0
	2	3	-274.2	-271.3	-1.5	75.8	-75.8	0.0	0.0
	3	4	-271.2	-273.0	0.9	75.6	-75.6	0.0	0.0
	4	5	-308.1	-305.8	-1.2	85.3	-85.3	0.0	0.0
	5	6	-263.5	-301.8	19.2	78.5	-78.5	0.0	0.0
10F	1	2	-435.7	-373.4	-31.1	112.4	-112.4	0.0	0.0
	2	3	-475.8	-457.3	-9.2	129.6	-129.6	0.0	0.0
	3	4	-457.1	-474.8	8.9	129.4	-129.4	0.0	0.0
	4	5	-376.2	-387.8	5.8	106.1	-106.1	0.0	0.0
	5	6	-386.8	-435.4	24.3	114.2	-114.2	0.0	0.0
9F	1	2	-548.7	-480.3	-34.2	142.9	-142.9	0.0	0.0
	2	3	-597.2	-583.1	-7.1	163.9	-163.9	0.0	0.0
	3	4	-584.7	-601.1	8.2	164.7	-164.7	0.0	0.0
	4	5	-463.2	-473.4	5.1	130.1	-130.1	0.0	0.0
	5	6	-495.1	-549.4	27.2	145.1	-145.1	0.0	0.0
8F	1	2	-595.7	-518.1	-38.8	154.7	-154.7	0.0	0.0
	2	3	-624.4	-610.6	-6.9	171.5	-171.5	0.0	0.0
	3	4	-614.0	-632.7	9.3	173.2	-173.2	0.0	0.0
	4	5	-486.0	-495.7	4.8	136.4	-136.4	0.0	0.0
	5	6	-535.3	-597.1	30.9	157.3	-157.3	0.0	0.0
7F	1	2	-567.2	-517.5	-24.8	150.7	-150.7	0.0	0.0
	2	3	-647.5	-636.0	-5.7	178.3	-178.3	0.0	0.0
	3	4	-636.6	-650.0	6.7	178.7	-178.7	0.0	0.0
	4	5	-494.1	-502.1	4.0	138.4	-138.4	0.0	0.0
	5	6	-527.7	-566.2	19.3	151.9	-151.9	0.0	0.0
6F	1	2	-571.5	-537.7	-16.9	154.1	-154.1	0.0	0.0
	2	3	-684.4	-675.4	-4.5	188.9	-188.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	3	4	-675.1	-685.4	5.1	189.0	-189.0	0.0	0.0
	4	5	-513.1	-519.4	3.2	143.4	-143.4	0.0	0.0
	5	6	-543.4	-568.9	12.8	154.5	-154.5	0.0	0.0
5F	1	2	-618.9	-577.7	-20.6	166.2	-166.2	0.0	0.0
	2	3	-712.9	-704.0	-4.4	196.8	-196.8	0.0	0.0
	3	4	-705.5	-717.5	6.0	197.6	-197.6	0.0	0.0
	4	5	-534.1	-540.3	3.1	149.2	-149.2	0.0	0.0
	5	6	-587.3	-618.5	15.6	167.5	-167.5	0.0	0.0
4F	1	2	-585.3	-549.0	-18.2	157.5	-157.5	0.0	0.0
	2	3	-670.9	-663.1	-3.9	185.3	-185.3	0.0	0.0
	3	4	-664.6	-675.6	5.5	186.1	-186.1	0.0	0.0
	4	5	-500.0	-505.3	2.7	139.6	-139.6	0.0	0.0
	5	6	-558.5	-585.9	13.7	158.9	-158.9	0.0	0.0
3F	1	2	-522.5	-492.9	-14.8	141.0	-141.0	0.0	0.0
	2	3	-597.3	-591.0	-3.2	165.0	-165.0	0.0	0.0
	3	4	-592.5	-601.7	4.6	165.9	-165.9	0.0	0.0
	4	5	-442.1	-446.4	2.2	123.4	-123.4	0.0	0.0
	5	6	-501.8	-523.9	11.1	142.5	-142.5	0.0	0.0
2F	1	2	-483.7	-451.1	-16.3	129.8	-129.8	0.0	0.0
	2	3	-526.3	-520.6	-2.9	145.4	-145.4	0.0	0.0
	3	4	-524.1	-534.4	5.1	147.0	-147.0	0.0	0.0
	4	5	-390.4	-394.2	1.9	109.0	-109.0	0.0	0.0
	5	6	-463.5	-487.6	12.1	132.1	-132.1	0.0	0.0
1F	1	2	-827.1	-568.2	-129.4	193.8	-193.8	0.0	0.0
	2	3	-427.0	-486.7	29.8	126.9	-126.9	0.0	0.0
	3	4	-521.7	-511.4	-5.2	143.5	-143.5	0.0	0.0
	4	5	-463.0	-404.9	-29.0	120.5	-120.5	0.0	0.0
	5	6	-556.4	-828.1	135.9	192.3	-192.3	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	82.7	65.1	-8.8	-37.0	37.0	-165.2	165.2
		2	36.2	39.8	1.8	-19.0	19.0	-242.2	242.2
		3	-3.9	-3.6	0.1	1.9	-1.9	-236.7	236.7
		4	-24.1	-27.0	-1.5	12.8	-12.8	-249.3	249.3
		5	-23.5	-21.9	0.8	11.4	-11.4	-252.8	252.8
		6	-67.7	-54.2	6.8	30.5	-30.5	-160.0	160.0
10F	11F	1	42.5	47.0	2.3	-22.2	22.2	-379.6	379.6
		2	39.7	39.8	0.0	-19.8	19.8	-541.2	541.2
		3	-2.7	-3.1	-0.2	1.4	-1.4	-576.6	576.6
		4	-28.6	-29.7	-0.5	14.5	-14.5	-541.6	541.6
		5	-17.5	-17.7	-0.1	8.7	-8.7	-502.3	502.3
		6	-36.0	-39.5	-1.7	18.8	-18.8	-370.0	370.0
9F	10F	1	52.8	53.0	0.1	-26.4	26.4	-583.4	583.4
		2	40.8	42.2	0.7	-20.7	20.7	-834.1	834.1
		3	-3.7	-3.8	-0.0	1.9	-1.9	-904.5	904.5
		4	-31.8	-32.6	-0.4	16.1	-16.1	-827.3	827.3
		5	-18.3	-18.9	-0.3	9.3	-9.3	-745.1	745.1
		6	-44.0	-44.3	-0.1	22.1	-22.1	-569.4	569.4
8F	9F	1	47.7	50.9	1.6	-24.7	24.7	-790.3	790.3
		2	38.1	39.8	0.8	-19.5	19.5	-1132.5	1132.5
		3	-3.3	-3.5	-0.1	1.7	-1.7	-1238.3	1238.3
		4	-29.7	-31.4	-0.9	15.3	-15.3	-1118.6	1118.6
		5	-16.5	-16.8	-0.2	8.3	-8.3	-993.3	993.3
		6	-40.1	-43.1	-1.5	20.8	-20.8	-771.7	771.7
7F	8F	1	42.7	41.1	-0.8	-20.6	20.6	-991.2	991.2
		2	33.1	32.6	-0.2	-16.1	16.1	-1426.0	1426.0
		3	-2.9	-2.9	0.0	1.4	-1.4	-1567.0	1567.0
		4	-26.5	-26.1	0.2	12.9	-12.9	-1402.9	1402.9
		5	-13.7	-13.7	0.0	6.7	-6.7	-1236.0	1236.0
		6	-36.4	-35.1	0.7	17.5	-17.5	-968.7	968.7
6F	7F	1	58.0	57.4	-0.3	-28.9	28.9	-1201.9	1201.9
		2	48.4	48.5	0.1	-24.2	24.2	-1745.3	1745.3
		3	-4.1	-4.1	0.0	2.0	-2.0	-1921.0	1921.0
		4	-38.3	-38.5	-0.1	19.2	-19.2	-1717.5	1717.5

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	5	-20.6	-20.8	-0.1	10.4	-10.4	-1508.8	1508.8
		6	-49.4	-49.1	0.2	24.6	-24.6	-1175.2	1175.2
5F	6F	1	43.4	50.0	3.3	-23.3	23.3	-1416.2	1416.2
		2	36.3	40.7	2.2	-19.3	19.3	-2068.6	2068.6
		3	-2.8	-3.3	-0.3	1.5	-1.5	-2278.4	2278.4
		4	-29.0	-33.3	-2.1	15.6	-15.6	-2035.7	2035.7
		5	-14.7	-16.2	-0.7	7.7	-7.7	-1785.4	1785.4
		6	-37.2	-43.5	-3.1	20.2	-20.2	-1385.2	1385.2
4F	5F	1	42.5	46.3	1.9	-22.2	22.2	-1621.7	1621.7
		2	33.5	36.0	1.2	-17.4	17.4	-2371.4	2371.4
		3	-2.4	-2.8	-0.2	1.3	-1.3	-2615.2	2615.2
		4	-27.6	-30.4	-1.4	14.5	-14.5	-2329.6	2329.6
		5	-12.0	-12.6	-0.3	6.1	-6.1	-2039.6	2039.6
		6	-37.2	-41.2	-2.0	19.6	-19.6	-1587.1	1587.1
3F	4F	1	39.1	42.4	1.6	-20.4	20.4	-1826.2	1826.2
		2	29.3	30.9	0.8	-15.0	15.0	-2678.0	2678.0
		3	-1.9	-2.1	-0.1	1.0	-1.0	-2955.5	2955.5
		4	-25.1	-27.3	-1.1	13.1	-13.1	-2624.1	2624.1
		5	-8.9	-9.1	-0.1	4.5	-4.5	-2295.9	2295.9
		6	-35.1	-38.7	-1.8	18.5	-18.5	-1789.0	1789.0
2F	3F	1	35.5	40.0	2.2	-18.9	18.9	-2028.4	2028.4
		2	25.2	28.3	1.6	-13.4	13.4	-2985.8	2985.8
		3	-1.3	-1.7	-0.2	0.8	-0.8	-3298.0	3298.0
		4	-22.4	-25.8	-1.7	12.0	-12.0	-2916.5	2916.5
		5	-5.5	-5.4	0.0	2.7	-2.7	-2550.6	2550.6
		6	-32.9	-38.4	-2.7	17.8	-17.8	-1989.4	1989.4
1F	2F	1	33.7	43.2	4.7	-16.8	16.8	-2236.9	2236.9
		2	13.3	6.6	-3.4	-4.4	4.4	-3305.7	3305.7
		3	-0.1	0.5	0.3	-0.1	0.1	-3654.3	3654.3
		4	-14.7	-12.7	1.0	6.0	-6.0	-3216.7	3216.7
		5	0.2	3.3	1.6	-0.8	0.8	-2813.7	2813.7
		6	-32.8	-43.0	-5.1	16.6	-16.6	-2197.4	2197.4

* C フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-158.5	-104.6	27.0	65.8	-65.8	48.3	-48.3
		2	-254.0	-206.9	23.6	115.2	-115.2	-2.0	2.0
		3	-242.6	-206.3	18.2	112.2	-112.2	-4.9	4.9
		4	-289.1	-229.0	30.0	129.5	-129.5	22.9	-22.9
		5	-280.1	-227.9	26.1	127.0	-127.0	-22.1	22.1
		6	-146.1	-95.2	25.5	60.3	-60.3	-42.2	42.2
10F	11F	1	-209.4	-172.2	18.6	94.8	-94.8	140.4	-140.4
		2	-348.7	-345.3	1.7	172.4	-172.4	-9.3	9.3
		3	-336.2	-360.5	-12.1	173.1	-173.1	-5.6	5.6
		4	-352.2	-348.2	2.0	174.0	-174.0	36.2	-36.2
		5	-341.4	-321.4	10.0	164.7	-164.7	-31.4	31.4
		6	-206.7	-171.1	17.8	93.9	-93.9	-130.1	130.1
9F	10F	1	-263.5	-235.0	14.2	124.6	-124.6	261.1	-261.1
		2	-503.9	-496.3	3.8	250.1	-250.1	6.4	-6.4
		3	-553.9	-545.2	4.3	274.8	-274.8	-6.7	6.7
		4	-502.9	-492.5	5.2	248.9	-248.9	18.1	-18.1
		5	-453.3	-441.8	5.7	223.8	-223.8	-26.0	26.0
		6	-264.3	-235.4	14.4	124.9	-124.9	-252.6	252.6
8F	9F	1	-313.6	-313.1	0.2	156.7	-156.7	412.1	-412.1
		2	-581.2	-606.4	-12.6	296.9	-296.9	24.8	-24.8
		3	-622.6	-649.9	-13.7	318.1	-318.1	-7.2	7.2
		4	-571.7	-594.1	-11.2	291.4	-291.4	-10.5	10.5
		5	-526.8	-547.4	-10.3	268.5	-268.5	-13.0	13.0
		6	-314.0	-313.9	0.0	157.0	-157.0	-405.8	405.8
7F	8F	1	-282.5	-344.4	-30.9	153.8	-153.8	570.1	-570.1
		2	-536.0	-589.3	-26.6	276.2	-276.2	33.9	-33.9
		3	-574.7	-629.5	-27.4	295.5	-295.5	-8.5	8.5
		4	-524.6	-579.5	-27.4	271.0	-271.0	-39.8	39.8
		5	-483.6	-536.8	-26.6	250.4	-250.4	10.8	-10.8
		6	-283.2	-344.5	-30.7	154.0	-154.0	-566.3	566.3

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	1	-222.9	-273.3	-25.2	124.1	-124.1	721.5	-721.5
		2	-575.7	-630.3	-27.3	301.5	-301.5	40.6	-40.6
		3	-643.1	-701.6	-29.2	336.2	-336.2	-15.7	15.7
		4	-564.6	-619.3	-27.4	296.0	-296.0	-64.2	64.2
		5	-493.0	-543.8	-25.4	259.2	-259.2	36.7	-36.7
		6	-221.7	-271.7	-25.0	123.4	-123.4	-718.9	718.9
5F	6F	1	-298.2	-298.1	0.0	149.1	-149.1	873.1	-873.1
		2	-591.8	-653.6	-30.9	311.3	-311.3	47.6	-47.6
		3	-648.9	-718.4	-34.8	341.8	-341.8	-25.3	25.3
		4	-579.2	-634.9	-27.9	303.5	-303.5	-91.1	91.1
		5	-519.1	-567.0	-24.0	271.5	-271.5	66.1	-66.1
		6	-297.2	-297.6	-0.2	148.7	-148.7	-870.8	870.8
4F	5F	1	-320.7	-413.8	-46.5	183.6	-183.6	1032.0	-1032.0
		2	-637.1	-760.8	-61.9	349.5	-349.5	46.2	-46.2
		3	-691.1	-819.9	-64.4	377.7	-377.7	-35.3	35.3
		4	-616.7	-737.4	-60.4	338.5	-338.5	-121.0	121.0
		5	-560.5	-676.1	-57.8	309.2	-309.2	108.1	-108.1
		6	-320.9	-414.1	-46.6	183.7	-183.7	-1030.8	1030.8
3F	4F	1	-171.5	-279.1	-53.8	112.7	-112.7	1175.0	-1175.0
		2	-459.0	-586.4	-63.7	261.4	-261.4	32.0	-32.0
		3	-507.8	-638.5	-65.3	286.6	-286.6	-48.5	48.5
		4	-438.2	-563.4	-62.6	250.4	-250.4	-146.7	146.7
		5	-387.7	-509.7	-61.0	224.3	-224.3	161.7	-161.7
		6	-171.8	-279.3	-53.8	112.8	-112.8	-1175.0	1175.0
2F	3F	1	-243.4	-328.8	-42.7	143.1	-143.1	1297.6	-1297.6
		2	-503.8	-634.6	-65.4	284.6	-284.6	9.1	-9.1
		3	-545.0	-680.1	-67.6	306.3	-306.3	-63.4	63.4
		4	-480.4	-603.8	-61.7	271.0	-271.0	-168.3	168.3
		5	-438.6	-558.3	-59.9	249.2	-249.2	221.3	-221.3
		6	-244.6	-331.1	-43.3	143.9	-143.9	-1299.0	1299.0
1F	2F	1	-154.8	-827.1	-336.1	214.6	-214.6	1409.7	-1409.7
		2	-342.8	-995.2	-326.2	292.5	-292.5	-14.5	14.5
		3	-364.5	-1008.4	-322.0	300.1	-300.1	-75.0	75.0
		4	-321.0	-974.4	-326.7	283.1	-283.1	-190.3	190.3
		5	-299.5	-961.3	-330.9	275.6	-275.6	279.8	-279.8
		6	-156.5	-828.1	-335.8	215.2	-215.2	-1413.2	1413.2

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	158.5	104.6	-27.0	-65.8	65.8	-48.3	48.3
		2	254.0	206.9	-23.6	-115.2	115.2	2.0	-2.0
		3	242.6	206.3	-18.2	-112.2	112.2	4.9	-4.9
		4	289.1	229.0	-30.0	-129.5	129.5	-22.9	22.9
		5	280.1	227.9	-26.1	-127.0	127.0	22.1	-22.1
		6	146.1	95.2	-25.5	-60.3	60.3	42.2	-42.2
10F	11F	1	209.4	172.2	-18.6	-94.8	94.8	-140.4	140.4
		2	348.7	345.3	-1.7	-172.4	172.4	9.3	-9.3
		3	336.2	360.5	12.1	-173.1	173.1	5.6	-5.6
		4	352.2	348.2	-2.0	-174.0	174.0	-36.2	36.2
		5	341.4	321.4	-10.0	-164.7	164.7	31.4	-31.4
		6	206.7	171.1	-17.8	-93.9	93.9	130.1	-130.1
9F	10F	1	263.5	235.0	-14.2	-124.6	124.6	-261.1	261.1
		2	503.9	496.3	-3.8	-250.1	250.1	-6.4	6.4
		3	553.9	545.2	-4.3	-274.8	274.8	6.7	-6.7
		4	502.9	492.5	-5.2	-248.9	248.9	-18.1	18.1
		5	453.3	441.8	-5.7	-223.8	223.8	26.0	-26.0
		6	264.3	235.4	-14.4	-124.9	124.9	252.6	-252.6
8F	9F	1	313.6	313.1	-0.2	-156.7	156.7	-412.1	412.1
		2	581.2	606.4	12.6	-296.9	296.9	-24.8	24.8
		3	622.6	649.9	13.7	-318.1	318.1	7.2	-7.2
		4	571.7	594.1	11.2	-291.4	291.4	10.5	-10.5
		5	526.8	547.4	10.3	-268.5	268.5	13.0	-13.0
		6	314.0	313.9	-0.0	-157.0	157.0	405.8	-405.8
7F	8F	1	282.5	344.4	30.9	-153.8	153.8	-570.1	570.1
		2	536.0	589.3	26.6	-276.2	276.2	-33.9	33.9

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	574.7	629.5	27.4	-295.5	295.5	8.5	-8.5
		4	524.6	579.5	27.4	-271.0	271.0	39.8	-39.8
		5	483.6	536.8	26.6	-250.4	250.4	-10.8	10.8
		6	283.2	344.5	30.7	-154.0	154.0	566.3	-566.3
6F	7F	1	222.9	273.3	25.2	-124.1	124.1	-721.5	721.5
		2	575.7	630.3	27.3	-301.5	301.5	-40.6	40.6
		3	643.1	701.6	29.2	-336.2	336.2	15.7	-15.7
		4	564.6	619.3	27.4	-296.0	296.0	64.2	-64.2
		5	493.0	543.8	25.4	-259.2	259.2	-36.7	36.7
		6	221.7	271.7	25.0	-123.4	123.4	718.9	-718.9
5F	6F	1	298.2	298.1	-0.0	-149.1	149.1	-873.1	873.1
		2	591.8	653.6	30.9	-311.3	311.3	-47.6	47.6
		3	648.9	718.4	34.8	-341.8	341.8	25.3	-25.3
		4	579.2	634.9	27.9	-303.5	303.5	91.1	-91.1
		5	519.1	567.0	24.0	-271.5	271.5	-66.1	66.1
		6	297.2	297.6	0.2	-148.7	148.7	870.8	-870.8
4F	5F	1	320.7	413.8	46.5	-183.6	183.6	-1032.0	1032.0
		2	637.1	760.8	61.9	-349.5	349.5	-46.2	46.2
		3	691.1	819.9	64.4	-377.7	377.7	35.3	-35.3
		4	616.7	737.4	60.4	-338.5	338.5	121.0	-121.0
		5	560.5	676.1	57.8	-309.2	309.2	-108.1	108.1
		6	320.9	414.1	46.6	-183.7	183.7	1030.8	-1030.8
3F	4F	1	171.5	279.1	53.8	-112.7	112.7	-1175.0	1175.0
		2	459.0	586.4	63.7	-261.4	261.4	-32.0	32.0
		3	507.8	638.5	65.3	-286.6	286.6	48.5	-48.5
		4	438.2	563.4	62.6	-250.4	250.4	146.7	-146.7
		5	387.7	509.7	61.0	-224.3	224.3	-161.7	161.7
		6	171.8	279.3	53.8	-112.8	112.8	1175.0	-1175.0
2F	3F	1	243.4	328.8	42.7	-143.1	143.1	-1297.6	1297.6
		2	503.8	634.6	65.4	-284.6	284.6	-9.1	9.1
		3	545.0	680.1	67.6	-306.3	306.3	63.4	-63.4
		4	480.4	603.8	61.7	-271.0	271.0	168.3	-168.3
		5	438.6	558.3	59.9	-249.2	249.2	-221.3	221.3
		6	244.6	331.1	43.3	-143.9	143.9	1299.0	-1299.0
1F	2F	1	154.8	827.1	336.1	-214.6	214.6	-1409.7	1409.7
		2	342.8	995.2	326.2	-292.5	292.5	14.5	-14.5
		3	364.5	1008.4	322.0	-300.1	300.1	75.0	-75.0
		4	321.0	974.4	326.7	-283.1	283.1	190.3	-190.3
		5	299.5	961.3	330.9	-275.6	275.6	-279.8	279.8
		6	156.5	828.1	335.8	-215.2	215.2	1413.2	-1413.2

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-1139.6	1213.2	781.2	351.6	359.0	0.0	0.0
	B	C	-231.3	135.7	43.0	115.5	88.9	0.0	0.0
11F	A	B	-1298.4	1261.9	709.4	370.7	367.1	0.0	0.0
	B	C	-68.3	214.5	73.1	79.9	135.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1294.7	1247.4	745.3	376.6	371.9	0.0	0.0
	B	C	-115.0	187.5	63.3	90.1	125.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1305.3	1253.6	736.8	376.8	371.7	0.0	0.0
	B	C	-106.3	191.7	65.5	88.3	127.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1296.7	1251.8	742.1	376.5	372.0	0.0	0.0
	B	C	-123.5	179.0	63.3	92.5	122.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1338.9	1227.3	765.2	386.2	375.1	0.0	0.0
	B	C	-102.8	193.1	66.6	87.6	127.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1351.8	1242.5	751.1	386.1	375.2	0.0	0.0
	B	C	-105.3	191.1	66.3	88.3	127.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1314.2	1260.8	760.8	383.3	378.0	0.0	0.0
	B	C	-132.1	169.9	63.5	94.9	120.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1326.6	1305.3	732.3	381.7	379.6	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-124.8	163.6	70.4	94.8	120.6	0.0	0.0
3F	A	B	-1323.5	1325.8	723.7	380.5	380.8	0.0	0.0
	B	C	-127.9	157.7	71.7	96.0	119.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1358.2	1405.5	738.5	392.7	397.4	0.0	0.0
	B	C	-135.6	157.5	77.3	102.3	123.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1430.7	3652.9	2657.7	892.3	1114.6	0.0	0.0
	B	C	-2408.4	85.2	-623.0	653.2	7.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	441.7	424.8	8.4	-43.3	43.3	0.0	0.0
	B	C	220.2	202.1	9.0	-58.6	58.6	0.0	0.0
11F	A	B	694.0	677.9	8.0	-68.6	68.6	0.0	0.0
	B	C	440.5	407.6	16.5	-117.8	117.8	0.0	0.0
10F	A	B	978.7	951.8	13.5	-96.5	96.5	0.0	0.0
	B	C	594.6	561.1	16.8	-160.5	160.5	0.0	0.0
9F	A	B	1137.6	1106.6	15.5	-112.2	112.2	0.0	0.0
	B	C	737.1	699.6	18.7	-199.5	199.5	0.0	0.0
8F	A	B	1258.0	1218.4	19.8	-123.8	123.8	0.0	0.0
	B	C	828.3	773.5	27.4	-222.5	222.5	0.0	0.0
7F	A	B	1815.8	1776.0	19.9	-179.6	179.6	0.0	0.0
	B	C	770.9	767.3	1.8	-213.6	213.6	0.0	0.0
6F	A	B	1803.4	1769.1	17.2	-178.6	178.6	0.0	0.0
	B	C	792.8	791.9	0.5	-220.1	220.1	0.0	0.0
5F	A	B	1876.7	1832.8	22.0	-185.5	185.5	0.0	0.0
	B	C	847.3	848.2	-0.4	-235.5	235.5	0.0	0.0
4F	A	B	1877.7	1851.6	13.0	-186.5	186.5	0.0	0.0
	B	C	895.9	855.4	20.3	-243.2	243.2	0.0	0.0
3F	A	B	1783.7	1762.3	10.7	-177.3	177.3	0.0	0.0
	B	C	853.3	791.8	30.7	-228.5	228.5	0.0	0.0
2F	A	B	1416.5	1414.5	1.0	-141.5	141.5	0.0	0.0
	B	C	726.9	689.5	18.7	-196.7	196.7	0.0	0.0
1F	A	B	3094.4	2190.2	452.1	-264.2	264.2	0.0	0.0
	B	C	2055.9	1045.9	505.0	-430.8	430.8	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-441.7	-424.8	-8.4	43.3	-43.3	0.0	0.0
	B	C	-220.2	-202.1	-9.0	58.6	-58.6	0.0	0.0
11F	A	B	-694.0	-677.9	-8.0	68.6	-68.6	0.0	0.0
	B	C	-440.5	-407.6	-16.5	117.8	-117.8	0.0	0.0
10F	A	B	-978.7	-951.8	-13.5	96.5	-96.5	0.0	0.0
	B	C	-594.6	-561.1	-16.8	160.5	-160.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1137.6	-1106.6	-15.5	112.2	-112.2	0.0	0.0
	B	C	-737.1	-699.6	-18.7	199.5	-199.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1258.0	-1218.4	-19.8	123.8	-123.8	0.0	0.0
	B	C	-828.3	-773.5	-27.4	222.5	-222.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1815.8	-1776.0	-19.9	179.6	-179.6	0.0	0.0
	B	C	-770.9	-767.3	-1.8	213.6	-213.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1803.4	-1769.1	-17.2	178.6	-178.6	0.0	0.0
	B	C	-792.8	-791.9	-0.5	220.1	-220.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1876.7	-1832.8	-22.0	185.5	-185.5	0.0	0.0
	B	C	-847.3	-848.2	0.4	235.5	-235.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1877.7	-1851.6	-13.0	186.5	-186.5	0.0	0.0
	B	C	-895.9	-855.4	-20.3	243.2	-243.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1783.7	-1762.3	-10.7	177.3	-177.3	0.0	0.0
	B	C	-853.3	-791.8	-30.7	228.5	-228.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1416.5	-1414.5	-1.0	141.5	-141.5	0.0	0.0
	B	C	-726.9	-689.5	-18.7	196.7	-196.7	0.0	0.0
1F	A	B	-3094.4	-2190.2	-452.1	264.2	-264.2	0.0	0.0
	B	C	-2055.9	-1045.9	-505.0	430.8	-430.8	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1139.6	753.6	-193.0	-473.3	473.3	-442.7	442.7
		B	-981.9	-732.8	124.5	428.7	-428.7	-589.8	589.8
		C	-135.7	-128.9	3.4	66.2	-66.2	-165.2	165.2
10F	11F	A	544.8	602.8	29.0	-285.1	285.1	-932.0	932.0
		B	-460.7	-527.6	-33.4	245.5	-245.5	-1163.6	1163.6
		C	-85.6	-90.7	-2.6	43.8	-43.8	-379.6	379.6
9F	10F	A	691.9	658.7	-16.6	-337.6	337.6	-1425.1	1425.1
		B	-604.8	-579.8	12.5	296.2	-296.2	-1748.9	1748.9
		C	-96.8	-100.2	-1.7	49.2	-49.2	-583.4	583.4
8F	9F	A	646.6	666.5	9.9	-328.3	328.3	-1918.1	1918.1
		B	-567.4	-583.7	-8.1	287.8	-287.8	-2331.4	2331.4
		C	-91.5	-96.9	-2.7	47.1	-47.1	-790.3	790.3
7F	8F	A	630.2	579.4	-25.4	-296.8	296.8	-2408.9	2408.9
		B	-544.7	-518.1	13.3	260.8	-260.8	-2916.0	2916.0
		C	-82.1	-84.2	-1.0	40.8	-40.8	-991.2	991.2
6F	7F	A	759.6	693.9	-32.8	-363.4	363.4	-2929.6	2929.6
		B	-606.5	-551.6	27.4	289.5	-289.5	-3521.2	3521.2
		C	-109.0	-104.9	2.0	53.5	-53.5	-1201.9	1201.9
5F	6F	A	657.9	694.3	18.2	-338.1	338.1	-3447.9	3447.9
		B	-585.6	-578.5	3.6	291.0	-291.0	-4124.4	4124.4
		C	-86.2	-88.1	-0.9	43.6	-43.6	-1416.2	1416.2
4F	5F	A	619.8	525.7	-47.0	-286.4	286.4	-3954.4	3954.4
		B	-550.1	-437.1	56.5	246.8	-246.8	-4726.2	4726.2
		C	-81.8	-83.4	-0.8	41.3	-41.3	-1621.7	1621.7
3F	4F	A	800.8	729.5	-35.7	-382.6	382.6	-4461.5	4461.5
		B	-743.4	-637.0	53.2	345.1	-345.1	-5330.9	5330.9
		C	-80.2	-83.4	-1.6	40.9	-40.9	-1826.2	1826.2
2F	3F	A	594.0	549.9	-22.0	-286.0	286.0	-4968.1	4968.1
		B	-560.8	-428.6	66.1	247.4	-247.4	-5937.5	5937.5
		C	-74.3	-77.5	-1.6	38.0	-38.0	-2028.4	2028.4
1F	2F	A	808.2	1430.7	311.2	-489.4	489.4	-5481.3	5481.3
		B	-841.3	-1244.5	-201.6	455.9	-455.9	-6557.1	6557.1
		C	-80.0	-85.2	-2.6	36.1	-36.1	-2236.9	2236.9

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-441.7	-130.6	155.5	143.1	-143.1	49.6	-49.6
		B	-645.0	-326.0	159.5	242.7	-242.7	24.7	-24.7
		C	-202.1	-145.6	28.2	86.9	-86.9	-70.3	70.3
10F	11F	A	-563.4	-359.4	102.0	229.3	-229.3	126.1	-126.1
		B	-792.4	-612.2	90.1	349.0	-349.0	86.8	-86.8
		C	-261.9	-230.0	16.0	122.2	-122.2	-203.7	203.7
9F	10F	A	-619.3	-435.5	91.9	263.7	-263.7	229.6	-229.6
		B	-934.2	-764.2	85.0	424.6	-424.6	164.2	-164.2
		C	-331.1	-305.2	12.9	159.1	-159.1	-379.6	379.6
8F	9F	A	-702.1	-556.4	72.9	314.6	-314.6	348.2	-348.2
		B	-1079.4	-963.6	57.9	510.8	-510.8	266.2	-266.2
		C	-394.4	-401.9	-3.8	199.1	-199.1	-595.4	595.4
7F	8F	A	-701.7	-994.6	-146.5	416.3	-416.3	477.6	-477.6
		B	-1083.1	-1331.9	-124.4	592.6	-592.6	381.3	-381.3
		C	-371.6	-410.6	-19.5	191.9	-191.9	-833.9	833.9
6F	7F	A	-821.2	-820.7	0.2	410.5	-410.5	666.2	-666.2
		B	-1215.1	-1188.1	13.5	600.8	-600.8	448.3	-448.3
		C	-356.8	-399.7	-21.5	189.1	-189.1	-1066.0	1066.0
5F	6F	A	-982.7	-877.4	52.7	465.0	-465.0	852.8	-852.8
		B	-1373.8	-1288.6	42.6	665.6	-665.6	526.0	-526.0
		C	-392.1	-416.3	-12.1	202.1	-202.1	-1305.2	1305.2
4F	5F	A	-999.4	-1052.1	-26.4	512.9	-512.9	1043.6	-1043.6
		B	-1391.5	-1378.6	6.5	692.5	-692.5	609.0	-609.0
		C	-431.9	-545.5	-56.8	244.3	-244.3	-1557.8	1557.8
3F	4F	A	-825.6	-1066.6	-120.5	473.0	-473.0	1234.2	-1234.2
		B	-1368.9	-1558.7	-94.9	731.9	-731.9	698.4	-698.4
		C	-309.9	-459.4	-74.7	192.3	-192.3	-1815.4	1815.4
2F	3F	A	-717.2	-1704.0	-493.4	605.3	-605.3	1413.9	-1413.9
		B	-1057.0	-1879.3	-411.2	734.1	-734.1	776.8	-776.8

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-332.4	-482.8	-75.2	203.8	-203.8	-2054.8	2054.8
1F	2F	A	287.5	-3094.4	-1690.9	613.5	-613.5	1556.0	-1556.0
		B	-262.0	-4246.1	-1992.0	985.4	-985.4	848.1	-848.1
		C	-206.7	-1045.9	-419.6	273.8	-273.8	-2257.5	2257.5

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	441.7	130.6	-155.5	-143.1	143.1	-49.6	49.6
		B	645.0	326.0	-159.5	-242.7	242.7	-24.7	24.7
		C	202.1	145.6	-28.2	-86.9	86.9	70.3	-70.3
10F	11F	A	563.4	359.4	-102.0	-229.3	229.3	-126.1	126.1
		B	792.4	612.2	-90.1	-349.0	349.0	-86.8	86.8
		C	261.9	230.0	-16.0	-122.2	122.2	203.7	-203.7
9F	10F	A	619.3	435.5	-91.9	-263.7	263.7	-229.6	229.6
		B	934.2	764.2	-85.0	-424.6	424.6	-164.2	164.2
		C	331.1	305.2	-12.9	-159.1	159.1	379.6	-379.6
8F	9F	A	702.1	556.4	-72.9	-314.6	314.6	-348.2	348.2
		B	1079.4	963.6	-57.9	-510.8	510.8	-266.2	266.2
		C	394.4	401.9	3.8	-199.1	199.1	595.4	-595.4
7F	8F	A	701.7	994.6	146.5	-416.3	416.3	-477.6	477.6
		B	1083.1	1331.9	124.4	-592.6	592.6	-381.3	381.3
		C	371.6	410.6	19.5	-191.9	191.9	833.9	-833.9
6F	7F	A	821.2	820.7	-0.2	-410.5	410.5	-666.2	666.2
		B	1215.1	1188.1	-13.5	-600.8	600.8	-448.3	448.3
		C	356.8	399.7	21.5	-189.1	189.1	1066.0	-1066.0
5F	6F	A	982.7	877.4	-52.7	-465.0	465.0	-852.8	852.8
		B	1373.8	1288.6	-42.6	-665.6	665.6	-526.0	526.0
		C	392.1	416.3	12.1	-202.1	202.1	1305.2	-1305.2
4F	5F	A	999.4	1052.1	26.4	-512.9	512.9	-1043.6	1043.6
		B	1391.5	1378.6	-6.5	-692.5	692.5	-609.0	609.0
		C	431.9	545.5	56.8	-244.3	244.3	1557.8	-1557.8
3F	4F	A	825.6	1066.6	120.5	-473.0	473.0	-1234.2	1234.2
		B	1368.9	1558.7	94.9	-731.9	731.9	-698.4	698.4
		C	309.9	459.4	74.7	-192.3	192.3	1815.4	-1815.4
2F	3F	A	717.2	1704.0	493.4	-605.3	605.3	-1413.9	1413.9
		B	1057.0	1879.3	411.2	-734.1	734.1	-776.8	776.8
		C	332.4	482.8	75.2	-203.8	203.8	2054.8	-2054.8
1F	2F	A	-287.5	3094.4	1690.9	-613.5	613.5	-1556.0	1556.0
		B	262.0	4246.1	1992.0	-985.4	985.4	-848.1	848.1
		C	206.7	1045.9	419.6	-273.8	273.8	2257.5	-2257.5

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
12F	A	B	-1708.8	1873.4	1357.6	549.1	565.6	0.0	0.0
	B	C	-440.5	155.1	57.7	189.8	110.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1675.4	1592.1	938.9	460.7	452.4	0.0	0.0
	B	C	-113.8	258.9	104.2	99.2	156.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1626.7	1549.2	1019.4	467.3	459.6	0.0	0.0
	B	C	-190.8	242.0	77.3	114.0	145.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1653.9	1560.9	999.9	468.1	458.8	0.0	0.0
	B	C	-169.2	251.6	83.3	109.6	149.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1635.7	1561.0	1009.0	467.2	459.7	0.0	0.0
	B	C	-196.5	234.4	78.3	115.8	143.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1676.1	1536.3	997.2	469.6	455.7	0.0	0.0
	B	C	-150.1	320.4	67.2	102.3	166.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1693.1	1556.6	978.5	469.5	455.8	0.0	0.0
	B	C	-155.5	326.7	61.4	102.2	166.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1639.3	1588.9	989.2	465.2	460.1	0.0	0.0
	B	C	-247.9	260.7	48.2	124.2	144.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1667.1	1642.0	948.8	463.9	461.4	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-212.3	235.7	78.5	122.7	146.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1666.4	1669.6	935.3	462.5	462.8	0.0	0.0
	B	C	-207.3	223.2	87.3	123.8	145.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1652.0	1709.5	922.6	459.8	465.5	0.0	0.0
	B	C	-196.8	211.4	98.4	124.0	145.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1623.6	4261.9	3232.2	1030.2	1294.0	0.0	0.0
	B	C	-2869.1	104.0	-786.4	741.0	-27.1	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	699.5	689.6	5.0	-69.5	69.5	0.0	0.0
	B	C	115.7	141.5	-12.9	-35.7	35.7	0.0	0.0
11F	A	B	1153.0	1132.1	10.5	-114.3	114.3	0.0	0.0
	B	C	375.0	360.2	7.4	-102.1	102.1	0.0	0.0
10F	A	B	1580.6	1525.7	27.5	-155.3	155.3	0.0	0.0
	B	C	746.3	702.5	21.9	-201.2	201.2	0.0	0.0
9F	A	B	1851.5	1782.2	34.7	-181.7	181.7	0.0	0.0
	B	C	979.2	928.4	25.4	-264.9	264.9	0.0	0.0
8F	A	B	2017.0	1946.7	35.1	-198.2	198.2	0.0	0.0
	B	C	1136.6	1066.2	35.2	-305.9	305.9	0.0	0.0
7F	A	B	2118.6	1983.9	67.4	-205.1	205.1	0.0	0.0
	B	C	1900.8	1779.8	60.5	-511.2	511.2	0.0	0.0
6F	A	B	2085.0	1977.3	53.9	-203.1	203.1	0.0	0.0
	B	C	2115.3	2098.0	8.6	-585.2	585.2	0.0	0.0
5F	A	B	2160.5	2022.0	69.2	-209.1	209.1	0.0	0.0
	B	C	2269.6	2245.5	12.1	-627.1	627.1	0.0	0.0
4F	A	B	2196.7	2103.5	46.6	-215.0	215.0	0.0	0.0
	B	C	2573.4	2324.2	124.6	-680.2	680.2	0.0	0.0
3F	A	B	2106.4	2036.8	34.8	-207.2	207.2	0.0	0.0
	B	C	2613.4	2246.1	183.7	-674.9	674.9	0.0	0.0
2F	A	B	1659.1	1606.1	26.5	-163.3	163.3	0.0	0.0
	B	C	2202.8	1907.6	147.6	-570.9	570.9	0.0	0.0
1F	A	B	3273.6	2372.9	450.3	-282.3	282.3	0.0	0.0
	B	C	2323.9	1429.4	447.2	-521.3	521.3	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-699.5	-689.6	-5.0	69.5	-69.5	0.0	0.0
	B	C	-115.7	-141.5	12.9	35.7	-35.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1153.0	-1132.1	-10.5	114.3	-114.3	0.0	0.0
	B	C	-375.0	-360.2	-7.4	102.1	-102.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1580.6	-1525.7	-27.5	155.3	-155.3	0.0	0.0
	B	C	-746.3	-702.5	-21.9	201.2	-201.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1851.5	-1782.2	-34.7	181.7	-181.7	0.0	0.0
	B	C	-979.2	-928.4	-25.4	264.9	-264.9	0.0	0.0
8F	A	B	-2017.0	-1946.7	-35.1	198.2	-198.2	0.0	0.0
	B	C	-1136.6	-1066.2	-35.2	305.9	-305.9	0.0	0.0
7F	A	B	-2118.6	-1983.9	-67.4	205.1	-205.1	0.0	0.0
	B	C	-1900.8	-1779.8	-60.5	511.2	-511.2	0.0	0.0
6F	A	B	-2085.0	-1977.3	-53.9	203.1	-203.1	0.0	0.0
	B	C	-2115.3	-2098.0	-8.6	585.2	-585.2	0.0	0.0
5F	A	B	-2160.5	-2022.0	-69.2	209.1	-209.1	0.0	0.0
	B	C	-2269.6	-2245.5	-12.1	627.1	-627.1	0.0	0.0
4F	A	B	-2196.7	-2103.5	-46.6	215.0	-215.0	0.0	0.0
	B	C	-2573.4	-2324.2	-124.6	680.2	-680.2	0.0	0.0
3F	A	B	-2106.4	-2036.8	-34.8	207.2	-207.2	0.0	0.0
	B	C	-2613.4	-2246.1	-183.7	674.9	-674.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1659.1	-1606.1	-26.5	163.3	-163.3	0.0	0.0
	B	C	-2202.8	-1907.6	-147.6	570.9	-570.9	0.0	0.0
1F	A	B	-3273.6	-2372.9	-450.3	282.3	-282.3	0.0	0.0
	B	C	-2323.9	-1429.4	-447.2	521.3	-521.3	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1708.8	1033.1	-337.8	-685.5	685.5	-655.5	655.5
		B	-1433.0	-951.5	240.7	596.1	-596.1	-901.0	901.0
		C	-155.1	-151.4	1.9	76.6	-76.6	-242.2	242.2
10F	11F	A	642.3	715.9	36.8	-337.4	337.4	-1241.9	1241.9
		B	-526.8	-599.5	-36.4	279.8	-279.8	-1574.7	1574.7
		C	-107.5	-111.2	-1.9	54.3	-54.3	-541.2	541.2
9F	10F	A	910.8	820.7	-45.0	-432.9	432.9	-1838.6	1838.6
		B	-758.8	-690.6	34.1	362.4	-362.4	-2275.2	2275.2
		C	-130.8	-128.5	1.1	64.8	-64.8	-834.1	834.1
8F	9F	A	833.2	813.6	-9.8	-411.7	411.7	-2438.4	2438.4
		B	-701.2	-681.6	9.8	345.7	-345.7	-2973.4	2973.4
		C	-123.1	-121.9	0.6	61.3	-61.3	-1132.5	1132.5
7F	8F	A	822.1	738.3	-41.9	-382.9	382.9	-3039.3	3039.3
		B	-682.8	-634.3	24.3	323.2	-323.2	-3681.0	3681.0
		C	-112.5	-112.6	-0.1	55.2	-55.2	-1426.0	1426.0
6F	7F	A	937.8	863.4	-37.2	-450.3	450.3	-3635.2	3635.2
		B	-751.9	-686.4	32.7	359.6	-359.6	-4362.4	4362.4
		C	-207.9	-175.0	16.4	95.7	-95.7	-1745.3	1745.3
5F	6F	A	829.7	865.3	17.8	-423.8	423.8	-4234.6	4234.6
		B	-714.6	-690.7	12.0	351.3	-351.3	-5047.7	5047.7
		C	-151.7	-131.3	10.2	70.8	-70.8	-2068.6	2068.6
4F	5F	A	774.0	655.1	-59.4	-357.3	357.3	-4837.5	4837.5
		B	-650.2	-523.7	63.2	293.5	-293.5	-5768.1	5768.1
		C	-129.5	-113.3	8.1	60.7	-60.7	-2371.4	2371.4
3F	4F	A	1012.0	914.2	-48.9	-481.6	481.6	-5448.3	5448.3
		B	-905.9	-774.3	65.8	420.1	-420.1	-6497.2	6497.2
		C	-122.5	-110.6	5.9	58.3	-58.3	-2678.0	2678.0
2F	3F	A	752.2	691.6	-30.3	-360.9	360.9	-6069.8	6069.8
		B	-688.0	-542.5	72.7	307.6	-307.6	-7241.4	7241.4
		C	-112.6	-100.2	6.2	53.2	-53.2	-2985.8	2985.8
1F	2F	A	960.4	1623.6	331.6	-564.8	564.8	-6701.2	6701.2
		B	-970.1	-1392.8	-211.3	516.5	-516.5	-7995.9	7995.9
		C	-111.2	-104.0	3.6	47.0	-47.0	-3305.7	3305.7

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-699.5	-327.7	185.9	256.8	-256.8	63.3	-63.3
		B	-805.3	-448.9	178.2	313.5	-313.5	-41.6	41.6
		C	-141.5	-97.5	22.0	59.8	-59.8	-23.0	23.0
10F	11F	A	-825.3	-608.6	108.4	356.2	-356.2	170.4	-170.4
		B	-1058.2	-883.1	87.6	482.3	-482.3	-63.6	63.6
		C	-262.7	-255.0	3.9	128.6	-128.6	-109.9	109.9
9F	10F	A	-972.0	-740.2	115.9	428.1	-428.1	318.9	-318.9
		B	-1388.9	-1165.1	111.9	638.5	-638.5	-28.3	28.3
		C	-447.5	-406.5	20.5	213.5	-213.5	-295.9	295.9
8F	9F	A	-1111.3	-950.8	80.2	515.5	-515.5	494.2	-494.2
		B	-1596.3	-1414.0	91.2	752.6	-752.6	43.3	-43.3
		C	-521.9	-502.4	9.7	256.1	-256.1	-544.6	544.6
7F	8F	A	-1066.1	-1207.8	-70.9	558.0	-558.0	686.4	-686.4
		B	-1669.4	-1887.4	-109.0	872.8	-872.8	137.7	-137.7
		C	-563.7	-643.1	-39.7	296.2	-296.2	-834.1	834.1
6F	7F	A	-910.8	-942.6	-15.9	463.3	-463.3	881.5	-881.5
		B	-1997.2	-1922.5	37.3	979.9	-979.9	414.2	-414.2
		C	-1136.7	-1030.1	53.3	541.7	-541.7	-1326.7	1326.7
5F	6F	A	-1142.5	-1028.5	57.0	542.7	-542.7	1075.8	-1075.8
		B	-2170.0	-2095.3	37.4	1066.3	-1066.3	763.8	-763.8
		C	-1067.9	-1033.6	17.1	525.4	-525.4	-1893.0	1893.0
4F	5F	A	-1132.0	-1167.2	-17.6	574.8	-574.8	1278.3	-1278.3
		B	-2196.3	-2076.1	60.1	1068.1	-1068.1	1151.5	-1151.5
		C	-1211.9	-1241.3	-14.7	613.3	-613.3	-2503.0	2503.0
3F	4F	A	-1029.5	-1245.6	-108.0	568.8	-568.8	1487.9	-1487.9
		B	-2600.9	-2608.7	-3.9	1302.4	-1302.4	1587.8	-1587.8
		C	-1083.0	-1141.4	-29.2	556.1	-556.1	-3168.6	3168.6
2F	3F	A	-860.9	-1816.4	-477.8	669.3	-669.3	1691.1	-1691.1
		B	-2041.4	-2847.9	-403.2	1222.3	-1222.3	2032.1	-2032.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1104.7	-1198.4	-46.9	575.8	-575.8	-3832.3	3832.3
1F	2F	A	157.3	-3273.6	-1715.4	681.2	-681.2	1852.3	-1852.3
		B	-961.0	-4696.8	-1867.9	1236.7	-1236.7	2426.0	-2426.0
		C	-709.2	-1429.4	-360.1	467.5	-467.5	-4396.7	4396.7

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	699.5	327.7	-185.9	-256.8	256.8	-63.3	63.3
		B	805.3	448.9	-178.2	-313.5	313.5	41.6	-41.6
		C	141.5	97.5	-22.0	-59.8	59.8	23.0	-23.0
10F	11F	A	825.3	608.6	-108.4	-356.2	356.2	-170.4	170.4
		B	1058.2	883.1	-87.6	-482.3	482.3	63.6	-63.6
		C	262.7	255.0	-3.9	-128.6	128.6	109.9	-109.9
9F	10F	A	972.0	740.2	-115.9	-428.1	428.1	-318.9	318.9
		B	1388.9	1165.1	-111.9	-638.5	638.5	28.3	-28.3
		C	447.5	406.5	-20.5	-213.5	213.5	295.9	-295.9
8F	9F	A	1111.3	950.8	-80.2	-515.5	515.5	-494.2	494.2
		B	1596.3	1414.0	-91.2	-752.6	752.6	-43.3	43.3
		C	521.9	502.4	-9.7	-256.1	256.1	544.6	-544.6
7F	8F	A	1066.1	1207.8	70.9	-558.0	558.0	-686.4	686.4
		B	1669.4	1887.4	109.0	-872.8	872.8	-137.7	137.7
		C	563.7	643.1	39.7	-296.2	296.2	834.1	-834.1
6F	7F	A	910.8	942.6	15.9	-463.3	463.3	-881.5	881.5
		B	1997.2	1922.5	-37.3	-979.9	979.9	-414.2	414.2
		C	1136.7	1030.1	-53.3	-541.7	541.7	1326.7	-1326.7
5F	6F	A	1142.5	1028.5	-57.0	-542.7	542.7	-1075.8	1075.8
		B	2170.0	2095.3	-37.4	-1066.3	1066.3	-763.8	763.8
		C	1067.9	1033.6	-17.1	-525.4	525.4	1893.0	-1893.0
4F	5F	A	1132.0	1167.2	17.6	-574.8	574.8	-1278.3	1278.3
		B	2196.3	2076.1	-60.1	-1068.1	1068.1	-1151.5	1151.5
		C	1211.9	1241.3	14.7	-613.3	613.3	2503.0	-2503.0
3F	4F	A	1029.5	1245.6	108.0	-568.8	568.8	-1487.9	1487.9
		B	2600.9	2608.7	3.9	-1302.4	1302.4	-1587.8	1587.8
		C	1083.0	1141.4	29.2	-556.1	556.1	3168.6	-3168.6
2F	3F	A	860.9	1816.4	477.8	-669.3	669.3	-1691.1	1691.1
		B	2041.4	2847.9	403.2	-1222.3	1222.3	-2032.1	2032.1
		C	1104.7	1198.4	46.9	-575.8	575.8	3832.3	-3832.3
1F	2F	A	-157.3	3273.6	1715.4	-681.2	681.2	-1852.3	1852.3
		B	961.0	4696.8	1867.9	-1236.7	1236.7	-2426.0	2426.0
		C	709.2	1429.4	360.1	-467.5	467.5	4396.7	-4396.7

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-1713.3	1868.3	1357.8	549.6	565.1	0.0	0.0
	B	C	-444.6	154.7	55.8	190.4	109.9	0.0	0.0
11F	A	B	-1679.0	1591.4	937.5	460.9	452.1	0.0	0.0
	B	C	-149.0	275.8	120.2	121.0	160.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1630.4	1548.3	1017.9	467.6	459.3	0.0	0.0
	B	C	-231.8	258.5	90.6	136.7	148.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1657.7	1559.8	998.5	468.3	458.6	0.0	0.0
	B	C	-208.9	268.3	97.2	132.1	152.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1639.0	1560.5	1007.5	467.4	459.5	0.0	0.0
	B	C	-236.5	250.8	92.2	138.4	146.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1680.2	1534.7	995.9	469.9	455.4	0.0	0.0
	B	C	-190.0	336.0	81.6	125.0	169.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1696.9	1554.9	977.4	469.8	455.6	0.0	0.0
	B	C	-196.8	343.4	74.5	124.9	169.7	0.0	0.0
5F	A	B	-1641.7	1589.2	987.9	465.3	460.0	0.0	0.0
	B	C	-291.6	275.7	61.0	147.5	147.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1669.3	1641.5	947.9	464.1	461.3	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-257.8	248.8	91.3	146.5	148.0	0.0	0.0
3F	A	B	-1668.2	1668.9	934.8	462.6	462.7	0.0	0.0
	B	C	-250.7	238.3	100.1	147.0	147.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1652.3	1710.4	922.0	459.8	465.6	0.0	0.0
	B	C	-234.8	228.0	113.2	146.2	148.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1624.6	4258.2	3233.5	1030.4	1293.8	0.0	0.0
	B	C	-2874.2	109.1	-791.5	741.0	-27.1	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	703.2	696.5	3.3	-70.0	70.0	0.0	0.0
	B	C	97.0	129.9	-16.4	-31.5	31.5	0.0	0.0
11F	A	B	1154.8	1133.4	10.7	-114.4	114.4	0.0	0.0
	B	C	371.0	355.1	8.0	-100.9	100.9	0.0	0.0
10F	A	B	1581.8	1527.2	27.3	-155.4	155.4	0.0	0.0
	B	C	746.7	701.9	22.4	-201.2	201.2	0.0	0.0
9F	A	B	1851.3	1781.2	35.0	-181.6	181.6	0.0	0.0
	B	C	990.1	935.4	27.3	-267.4	267.4	0.0	0.0
8F	A	B	2015.4	1943.4	36.0	-197.9	197.9	0.0	0.0
	B	C	1155.0	1077.5	38.7	-310.1	310.1	0.0	0.0
7F	A	B	2118.7	1984.4	67.2	-205.2	205.2	0.0	0.0
	B	C	1902.3	1779.1	61.6	-511.3	511.3	0.0	0.0
6F	A	B	2084.4	1976.1	54.2	-203.0	203.0	0.0	0.0
	B	C	2125.3	2107.5	8.9	-587.9	587.9	0.0	0.0
5F	A	B	2158.5	2018.7	69.9	-208.9	208.9	0.0	0.0
	B	C	2292.6	2266.9	12.8	-633.3	633.3	0.0	0.0
4F	A	B	2194.1	2099.2	47.4	-214.7	214.7	0.0	0.0
	B	C	2618.1	2355.2	131.5	-690.7	690.7	0.0	0.0
3F	A	B	2103.4	2032.2	35.6	-206.8	206.8	0.0	0.0
	B	C	2674.5	2284.6	194.9	-688.8	688.8	0.0	0.0
2F	A	B	1655.4	1600.4	27.5	-162.8	162.8	0.0	0.0
	B	C	2259.4	1943.5	157.9	-583.7	583.7	0.0	0.0
1F	A	B	3267.8	2371.5	448.2	-282.0	282.0	0.0	0.0
	B	C	2330.8	1439.0	445.9	-523.6	523.6	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-703.2	-696.5	-3.3	70.0	-70.0	0.0	0.0
	B	C	-97.0	-129.9	16.4	31.5	-31.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1154.8	-1133.4	-10.7	114.4	-114.4	0.0	0.0
	B	C	-371.0	-355.1	-8.0	100.9	-100.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1581.8	-1527.2	-27.3	155.4	-155.4	0.0	0.0
	B	C	-746.7	-701.9	-22.4	201.2	-201.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1851.3	-1781.2	-35.0	181.6	-181.6	0.0	0.0
	B	C	-990.1	-935.4	-27.3	267.4	-267.4	0.0	0.0
8F	A	B	-2015.4	-1943.4	-36.0	197.9	-197.9	0.0	0.0
	B	C	-1155.0	-1077.5	-38.7	310.1	-310.1	0.0	0.0
7F	A	B	-2118.7	-1984.4	-67.2	205.2	-205.2	0.0	0.0
	B	C	-1902.3	-1779.1	-61.6	511.3	-511.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2084.4	-1976.1	-54.2	203.0	-203.0	0.0	0.0
	B	C	-2125.3	-2107.5	-8.9	587.9	-587.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2158.5	-2018.7	-69.9	208.9	-208.9	0.0	0.0
	B	C	-2292.6	-2266.9	-12.8	633.3	-633.3	0.0	0.0
4F	A	B	-2194.1	-2099.2	-47.4	214.7	-214.7	0.0	0.0
	B	C	-2618.1	-2355.2	-131.5	690.7	-690.7	0.0	0.0
3F	A	B	-2103.4	-2032.2	-35.6	206.8	-206.8	0.0	0.0
	B	C	-2674.5	-2284.6	-194.9	688.8	-688.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1655.4	-1600.4	-27.5	162.8	-162.8	0.0	0.0
	B	C	-2259.4	-1943.5	-157.9	583.7	-583.7	0.0	0.0
1F	A	B	-3267.8	-2371.5	-448.2	282.0	-282.0	0.0	0.0
	B	C	-2330.8	-1439.0	-445.9	523.6	-523.6	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1713.3	1035.7	-338.8	-687.3	687.3	-675.9	675.9
		B	-1423.7	-937.5	243.1	590.3	-590.3	-917.0	917.0
		C	-154.7	-157.5	-1.4	78.0	-78.0	-236.7	236.7
10F	11F	A	643.3	717.3	37.0	-338.1	338.1	-1285.3	1285.3
		B	-504.8	-579.2	-37.2	269.3	-269.3	-1632.5	1632.5
		C	-118.3	-120.1	-0.9	59.2	-59.2	-576.6	576.6
9F	10F	A	913.1	822.8	-45.1	-434.0	434.0	-1902.7	1902.7
		B	-737.2	-670.5	33.3	351.9	-351.9	-2372.1	2372.1
		C	-138.4	-136.4	1.0	68.7	-68.7	-904.5	904.5
8F	9F	A	834.9	815.3	-9.8	-412.6	412.6	-2521.9	2521.9
		B	-680.4	-661.4	9.5	335.4	-335.4	-3107.7	3107.7
		C	-131.8	-130.9	0.4	65.7	-65.7	-1238.3	1238.3
7F	8F	A	823.8	740.1	-41.8	-383.8	383.8	-3140.0	3140.0
		B	-662.6	-615.8	23.4	313.7	-313.7	-3850.7	3850.7
		C	-119.8	-118.7	0.6	58.5	-58.5	-1567.0	1567.0
6F	7F	A	940.1	865.6	-37.3	-451.4	451.4	-3769.7	3769.7
		B	-728.9	-665.2	31.8	348.5	-348.5	-4579.8	4579.8
		C	-217.3	-183.6	16.9	100.2	-100.2	-1921.0	1921.0
5F	6F	A	831.3	866.8	17.7	-424.5	424.5	-4398.3	4398.3
		B	-692.9	-668.3	12.3	340.3	-340.3	-5308.7	5308.7
		C	-159.8	-139.0	10.4	74.7	-74.7	-2278.4	2278.4
4F	5F	A	774.9	656.2	-59.4	-357.8	357.8	-5023.4	5023.4
		B	-629.2	-505.8	61.7	283.8	-283.8	-6068.0	6068.0
		C	-136.7	-119.7	8.5	64.1	-64.1	-2615.2	2615.2
3F	4F	A	1013.2	915.8	-48.7	-482.2	482.2	-5652.4	5652.4
		B	-877.8	-750.8	63.5	407.2	-407.2	-6833.2	6833.2
		C	-129.1	-117.0	6.0	61.5	-61.5	-2955.5	2955.5
2F	3F	A	752.4	692.2	-30.1	-361.2	361.2	-6286.8	6286.8
		B	-667.3	-520.3	73.5	296.9	-296.9	-7609.1	7609.1
		C	-121.3	-109.6	5.8	57.7	-57.7	-3298.0	3298.0
1F	2F	A	960.1	1624.6	332.3	-565.0	565.0	-6925.7	6925.7
		B	-955.3	-1384.0	-214.3	511.3	-511.3	-8391.2	8391.2
		C	-118.4	-109.1	4.7	49.7	-49.7	-3654.3	3654.3

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-703.2	-329.7	186.7	258.2	-258.2	69.8	-69.8
		B	-793.5	-444.6	174.5	309.5	-309.5	-40.8	40.8
		C	-129.9	-91.9	19.0	55.4	-55.4	-32.1	32.1
10F	11F	A	-825.1	-609.4	107.9	356.4	-356.4	183.2	-183.2
		B	-1059.9	-884.1	87.9	483.0	-483.0	-58.3	58.3
		C	-263.2	-254.6	4.3	128.7	-128.7	-131.8	131.8
9F	10F	A	-972.4	-740.8	115.8	428.3	-428.3	337.9	-337.9
		B	-1389.7	-1168.2	110.8	639.5	-639.5	-16.2	16.2
		C	-447.3	-408.0	19.6	213.8	-213.8	-331.6	331.6
8F	9F	A	-1110.5	-950.2	80.1	515.2	-515.2	518.7	-518.7
		B	-1603.1	-1422.7	90.2	756.5	-756.5	66.1	-66.1
		C	-527.4	-509.4	9.0	259.2	-259.2	-597.5	597.5
7F	8F	A	-1065.1	-1207.2	-71.0	557.6	-557.6	715.8	-715.8
		B	-1675.6	-1889.5	-107.0	874.9	-874.9	174.7	-174.7
		C	-568.1	-644.5	-38.2	297.6	-297.6	-906.6	906.6
6F	7F	A	-911.6	-942.8	-15.6	463.6	-463.6	920.2	-920.2
		B	-1997.2	-1924.7	36.2	980.5	-980.5	476.7	-476.7
		C	-1134.6	-1031.6	51.5	541.6	-541.6	-1416.3	1416.3
5F	6F	A	-1141.6	-1027.8	56.9	542.4	-542.4	1122.1	-1122.1
		B	-2176.7	-2103.7	36.5	1070.1	-1070.1	857.1	-857.1
		C	-1075.9	-1042.6	16.6	529.6	-529.6	-2002.0	2002.0
4F	5F	A	-1130.7	-1165.6	-17.4	574.1	-574.1	1330.2	-1330.2
		B	-2207.5	-2087.4	60.1	1073.7	-1073.7	1278.3	-1278.3
		C	-1224.3	-1254.5	-15.1	619.7	-619.7	-2633.7	2633.7
3F	4F	A	-1028.5	-1244.3	-107.9	568.2	-568.2	1544.0	-1544.0
		B	-2630.0	-2636.0	-3.0	1316.5	-1316.5	1750.8	-1750.8
		C	-1100.7	-1159.1	-29.2	565.0	-565.0	-3323.1	3323.1
2F	3F	A	-859.1	-1813.4	-477.1	668.1	-668.1	1750.0	-1750.0
		B	-2070.6	-2877.2	-403.3	1237.0	-1237.0	2229.3	-2229.3

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1125.5	-1219.6	-47.1	586.3	-586.3	-4010.9	4010.9
1F	2F	A	158.0	-3267.8	-1712.9	679.7	-679.7	1912.5	-1912.5
		B	-982.6	-4702.3	-1859.9	1242.6	-1242.6	2648.5	-2648.5
		C	-723.9	-1439.0	-357.6	472.8	-472.8	-4594.2	4594.2

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	703.2	329.7	-186.7	-258.2	258.2	-69.8	69.8
		B	793.5	444.6	-174.5	-309.5	309.5	40.8	-40.8
		C	129.9	91.9	-19.0	-55.4	55.4	32.1	-32.1
10F	11F	A	825.1	609.4	-107.9	-356.4	356.4	-183.2	183.2
		B	1059.9	884.1	-87.9	-483.0	483.0	58.3	-58.3
		C	263.2	254.6	-4.3	-128.7	128.7	131.8	-131.8
9F	10F	A	972.4	740.8	-115.8	-428.3	428.3	-337.9	337.9
		B	1389.7	1168.2	-110.8	-639.5	639.5	16.2	-16.2
		C	447.3	408.0	-19.6	-213.8	213.8	331.6	-331.6
8F	9F	A	1110.5	950.2	-80.1	-515.2	515.2	-518.7	518.7
		B	1603.1	1422.7	-90.2	-756.5	756.5	-66.1	66.1
		C	527.4	509.4	-9.0	-259.2	259.2	597.5	-597.5
7F	8F	A	1065.1	1207.2	71.0	-557.6	557.6	-715.8	715.8
		B	1675.6	1889.5	107.0	-874.9	874.9	-174.7	174.7
		C	568.1	644.5	38.2	-297.6	297.6	906.6	-906.6
6F	7F	A	911.6	942.8	15.6	-463.6	463.6	-920.2	920.2
		B	1997.2	1924.7	-36.2	-980.5	980.5	-476.7	476.7
		C	1134.6	1031.6	-51.5	-541.6	541.6	1416.3	-1416.3
5F	6F	A	1141.6	1027.8	-56.9	-542.4	542.4	-1122.1	1122.1
		B	2176.7	2103.7	-36.5	-1070.1	1070.1	-857.1	857.1
		C	1075.9	1042.6	-16.6	-529.6	529.6	2002.0	-2002.0
4F	5F	A	1130.7	1165.6	17.4	-574.1	574.1	-1330.2	1330.2
		B	2207.5	2087.4	-60.1	-1073.7	1073.7	-1278.3	1278.3
		C	1224.3	1254.5	15.1	-619.7	619.7	2633.7	-2633.7
3F	4F	A	1028.5	1244.3	107.9	-568.2	568.2	-1544.0	1544.0
		B	2630.0	2636.0	3.0	-1316.5	1316.5	-1750.8	1750.8
		C	1100.7	1159.1	29.2	-565.0	565.0	3323.1	-3323.1
2F	3F	A	859.1	1813.4	477.1	-668.1	668.1	-1750.0	1750.0
		B	2070.6	2877.2	403.3	-1237.0	1237.0	-2229.3	2229.3
		C	1125.5	1219.6	47.1	-586.3	586.3	4010.9	-4010.9
1F	2F	A	-158.0	3267.8	1712.9	-679.7	679.7	-1912.5	1912.5
		B	982.6	4702.3	1859.9	-1242.6	1242.6	-2648.5	2648.5
		C	723.9	1439.0	357.6	-472.8	472.8	4594.2	-4594.2

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-1711.8	1868.5	1358.5	549.5	565.2	0.0	0.0
	B	C	-426.8	163.6	60.3	186.7	113.6	0.0	0.0
11F	A	B	-1678.5	1588.2	939.3	461.0	452.0	0.0	0.0
	B	C	-96.9	265.0	97.6	98.2	138.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1630.5	1543.7	1020.2	467.8	459.1	0.0	0.0
	B	C	-169.5	250.6	71.7	112.1	127.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1657.7	1555.7	1000.6	468.5	458.4	0.0	0.0
	B	C	-148.1	260.6	77.3	107.7	132.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1639.1	1556.5	1009.5	467.6	459.3	0.0	0.0
	B	C	-176.8	242.5	72.0	114.2	125.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1681.0	1528.8	998.4	470.3	455.1	0.0	0.0
	B	C	-115.2	340.8	62.5	96.9	152.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1697.4	1550.6	979.4	470.0	455.3	0.0	0.0
	B	C	-122.4	347.7	55.5	96.9	152.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1642.9	1583.8	990.0	465.6	459.7	0.0	0.0
	B	C	-222.1	275.1	41.9	120.9	128.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1669.8	1638.6	949.2	464.2	461.1	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-191.0	244.7	72.7	120.8	128.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1668.3	1667.4	935.5	462.7	462.6	0.0	0.0
	B	C	-192.0	226.7	81.2	123.4	126.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1653.0	1708.2	922.8	459.9	465.4	0.0	0.0
	B	C	-188.5	209.6	91.5	125.3	124.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1624.4	4261.9	3231.8	1030.2	1294.0	0.0	0.0
	B	C	-2868.7	102.8	-785.7	741.1	-27.2	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	701.4	693.6	3.9	-69.7	69.7	0.0	0.0
	B	C	101.6	132.0	-15.2	-32.4	32.4	0.0	0.0
11F	A	B	1153.6	1133.1	10.2	-114.3	114.3	0.0	0.0
	B	C	361.3	348.0	6.7	-98.5	98.5	0.0	0.0
10F	A	B	1580.0	1526.6	26.7	-155.3	155.3	0.0	0.0
	B	C	727.9	687.4	20.2	-196.6	196.6	0.0	0.0
9F	A	B	1849.2	1781.1	34.0	-181.5	181.5	0.0	0.0
	B	C	961.7	913.2	24.2	-260.4	260.4	0.0	0.0
8F	A	B	2013.1	1943.7	34.7	-197.8	197.8	0.0	0.0
	B	C	1120.3	1051.8	34.3	-301.7	301.7	0.0	0.0
7F	A	B	2115.7	1983.7	66.0	-205.0	205.0	0.0	0.0
	B	C	1865.9	1750.3	57.8	-502.2	502.2	0.0	0.0
6F	A	B	2081.8	1975.8	53.0	-202.9	202.9	0.0	0.0
	B	C	2081.1	2066.9	7.1	-576.1	576.1	0.0	0.0
5F	A	B	2156.3	2019.5	68.4	-208.8	208.8	0.0	0.0
	B	C	2242.0	2220.6	10.7	-619.8	619.8	0.0	0.0
4F	A	B	2191.9	2099.5	46.2	-214.6	214.6	0.0	0.0
	B	C	2551.8	2304.8	123.5	-674.5	674.5	0.0	0.0
3F	A	B	2101.2	2031.9	34.6	-206.7	206.7	0.0	0.0
	B	C	2599.2	2232.6	183.3	-671.1	671.1	0.0	0.0
2F	A	B	1654.0	1601.1	26.4	-162.8	162.8	0.0	0.0
	B	C	2195.3	1899.8	147.8	-568.8	568.8	0.0	0.0
1F	A	B	3261.4	2364.2	448.6	-281.3	281.3	0.0	0.0
	B	C	2315.5	1424.1	445.7	-519.4	519.4	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-701.4	-693.6	-3.9	69.7	-69.7	0.0	0.0
	B	C	-101.6	-132.0	15.2	32.4	-32.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1153.6	-1133.1	-10.2	114.3	-114.3	0.0	0.0
	B	C	-361.3	-348.0	-6.7	98.5	-98.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1580.0	-1526.6	-26.7	155.3	-155.3	0.0	0.0
	B	C	-727.9	-687.4	-20.2	196.6	-196.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1849.2	-1781.1	-34.0	181.5	-181.5	0.0	0.0
	B	C	-961.7	-913.2	-24.2	260.4	-260.4	0.0	0.0
8F	A	B	-2013.1	-1943.7	-34.7	197.8	-197.8	0.0	0.0
	B	C	-1120.3	-1051.8	-34.3	301.7	-301.7	0.0	0.0
7F	A	B	-2115.7	-1983.7	-66.0	205.0	-205.0	0.0	0.0
	B	C	-1865.9	-1750.3	-57.8	502.2	-502.2	0.0	0.0
6F	A	B	-2081.8	-1975.8	-53.0	202.9	-202.9	0.0	0.0
	B	C	-2081.1	-2066.9	-7.1	576.1	-576.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2156.3	-2019.5	-68.4	208.8	-208.8	0.0	0.0
	B	C	-2242.0	-2220.6	-10.7	619.8	-619.8	0.0	0.0
4F	A	B	-2191.9	-2099.5	-46.2	214.6	-214.6	0.0	0.0
	B	C	-2551.8	-2304.8	-123.5	674.5	-674.5	0.0	0.0
3F	A	B	-2101.2	-2031.9	-34.6	206.7	-206.7	0.0	0.0
	B	C	-2599.2	-2232.6	-183.3	671.1	-671.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1654.0	-1601.1	-26.4	162.8	-162.8	0.0	0.0
	B	C	-2195.3	-1899.8	-147.8	568.8	-568.8	0.0	0.0
1F	A	B	-3261.4	-2364.2	-448.6	281.3	-281.3	0.0	0.0
	B	C	-2315.5	-1424.1	-445.7	519.4	-519.4	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1711.8	1035.1	-338.4	-686.7	686.7	-675.8	675.8
		B	-1441.7	-958.1	241.8	600.0	-600.0	-919.5	919.5
		C	-163.6	-156.0	3.8	79.9	-79.9	-249.3	249.3
10F	11F	A	643.5	717.4	36.9	-338.1	338.1	-1285.3	1285.3
		B	-533.3	-606.7	-36.7	283.2	-283.2	-1619.5	1619.5
		C	-109.0	-114.3	-2.7	55.5	-55.5	-541.6	541.6
9F	10F	A	913.1	822.8	-45.1	-434.0	434.0	-1902.8	1902.8
		B	-767.6	-698.7	34.4	366.6	-366.6	-2341.3	2341.3
		C	-136.3	-133.5	1.4	67.5	-67.5	-827.3	827.3
8F	9F	A	834.8	815.2	-9.8	-412.5	412.5	-2522.2	2522.2
		B	-708.9	-688.2	10.3	349.3	-349.3	-3059.1	3059.1
		C	-127.1	-125.6	0.8	63.2	-63.2	-1118.6	1118.6
7F	8F	A	823.9	740.4	-41.7	-383.9	383.9	-3140.5	3140.5
		B	-691.5	-644.7	23.4	327.9	-327.9	-3784.3	3784.3
		C	-117.0	-118.2	-0.6	57.7	-57.7	-1402.9	1402.9
6F	7F	A	940.5	865.9	-37.3	-451.6	451.6	-3770.4	3770.4
		B	-768.9	-701.0	34.0	367.5	-367.5	-4496.6	4496.6
		C	-222.6	-187.1	17.8	102.4	-102.4	-1717.5	1717.5
5F	6F	A	831.5	867.5	18.0	-424.7	424.7	-4399.3	4399.3
		B	-727.2	-701.9	12.6	357.3	-357.3	-5208.1	5208.1
		C	-160.6	-139.2	10.7	74.9	-74.9	-2035.7	2035.7
4F	5F	A	775.4	656.7	-59.3	-358.0	358.0	-5024.6	5024.6
		B	-659.8	-530.8	64.5	297.7	-297.7	-5949.0	5949.0
		C	-135.9	-118.5	8.7	63.6	-63.6	-2329.6	2329.6
3F	4F	A	1013.1	916.1	-48.5	-482.3	482.3	-5653.7	5653.7
		B	-916.7	-781.3	67.7	424.5	-424.5	-6695.7	6695.7
		C	-126.2	-113.4	6.4	59.9	-59.9	-2624.1	2624.1
2F	3F	A	752.1	693.2	-29.5	-361.3	361.3	-6288.2	6288.2
		B	-694.2	-546.2	74.0	310.1	-310.1	-7453.3	7453.3
		C	-113.4	-99.5	7.0	53.2	-53.2	-2916.5	2916.5
1F	2F	A	959.8	1624.4	332.3	-564.8	564.8	-6927.2	6927.2
		B	-973.6	-1393.3	-209.8	517.3	-517.3	-8217.5	8217.5
		C	-110.1	-102.8	3.6	46.5	-46.5	-3216.7	3216.7

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-701.4	-329.1	186.1	257.6	-257.6	69.5	-69.5
		B	-795.2	-442.7	176.2	309.5	-309.5	-38.1	38.1
		C	-132.0	-90.5	20.8	55.6	-55.6	-33.9	33.9
10F	11F	A	-824.5	-609.1	107.7	356.2	-356.2	182.9	-182.9
		B	-1051.7	-876.5	87.6	479.0	-479.0	-56.0	56.0
		C	-257.5	-248.8	4.3	125.8	-125.8	-132.3	132.3
9F	10F	A	-970.9	-740.1	115.4	427.7	-427.7	337.4	-337.4
		B	-1378.0	-1156.2	110.9	633.5	-633.5	-16.5	16.5
		C	-438.6	-398.5	20.1	209.3	-209.3	-329.4	329.4
8F	9F	A	-1109.1	-949.5	79.8	514.7	-514.7	518.1	-518.1
		B	-1586.6	-1406.3	90.1	748.2	-748.2	60.7	-60.7
		C	-514.7	-495.8	9.5	252.6	-252.6	-590.3	590.3
7F	8F	A	-1063.7	-1205.4	-70.9	556.8	-556.8	715.1	-715.1
		B	-1657.7	-1873.1	-107.7	866.4	-866.4	162.9	-162.9
		C	-556.0	-634.2	-39.1	292.1	-292.1	-892.8	892.8
6F	7F	A	-910.3	-941.6	-15.6	463.0	-463.0	919.3	-919.3
		B	-1976.4	-1904.1	36.2	970.1	-970.1	459.6	-459.6
		C	-1116.2	-1012.9	51.6	532.3	-532.3	-1395.6	1395.6
5F	6F	A	-1140.2	-1026.8	56.7	541.8	-541.8	1121.1	-1121.1
		B	-2152.8	-2079.4	36.7	1058.1	-1058.1	831.9	-831.9
		C	-1054.1	-1020.7	16.7	518.7	-518.7	-1971.9	1971.9
4F	5F	A	-1129.4	-1164.1	-17.3	573.4	-573.4	1329.0	-1329.0
		B	-2182.1	-2063.9	59.1	1061.5	-1061.5	1242.7	-1242.7
		C	-1199.9	-1230.3	-15.2	607.5	-607.5	-2592.1	2592.1
3F	4F	A	-1027.8	-1243.2	-107.7	567.7	-567.7	1542.7	-1542.7
		B	-2587.5	-2597.7	-5.1	1296.3	-1296.3	1701.8	-1701.8
		C	-1074.6	-1133.7	-29.6	552.1	-552.1	-3267.1	3267.1
2F	3F	A	-858.0	-1811.9	-476.9	667.5	-667.5	2148.6	-1748.6
		B	-2033.3	-2839.7	-403.2	1218.2	-1218.2	2165.0	-2165.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1098.9	-1193.4	-47.3	573.1	-573.1	-3938.5	3938.5
1F	2F	A	157.9	-3261.4	-1709.7	678.4	-678.4	1911.0	-1911.0
		B	-956.8	-4679.7	-1861.4	1232.0	-1232.0	2570.5	-2570.5
		C	-706.4	-1424.1	-358.9	465.7	-465.7	-4507.6	4507.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	701.4	329.1	-186.1	-257.6	257.6	-69.5	69.5
		B	795.2	442.7	-176.2	-309.5	309.5	38.1	-38.1
		C	132.0	90.5	-20.8	-55.6	55.6	33.9	-33.9
10F	11F	A	824.5	609.1	-107.7	-356.2	356.2	-182.9	182.9
		B	1051.7	876.5	-87.6	-479.0	479.0	56.0	-56.0
		C	257.5	248.8	-4.3	-125.8	125.8	132.3	-132.3
9F	10F	A	970.9	740.1	-115.4	-427.7	427.7	-337.4	337.4
		B	1378.0	1156.2	-110.9	-633.5	633.5	16.5	-16.5
		C	438.6	398.5	-20.1	-209.3	209.3	329.4	-329.4
8F	9F	A	1109.1	949.5	-79.8	-514.7	514.7	-518.1	518.1
		B	1586.6	1406.3	-90.1	-748.2	748.2	-60.7	60.7
		C	514.7	495.8	-9.5	-252.6	252.6	590.3	-590.3
7F	8F	A	1063.7	1205.4	70.9	-556.8	556.8	-715.1	715.1
		B	1657.7	1873.1	107.7	-866.4	866.4	-162.9	162.9
		C	556.0	634.2	39.1	-292.1	292.1	892.8	-892.8
6F	7F	A	910.3	941.6	15.6	-463.0	463.0	-919.3	919.3
		B	1976.4	1904.1	-36.2	-970.1	970.1	-459.6	459.6
		C	1116.2	1012.9	-51.6	-532.3	532.3	1395.6	-1395.6
5F	6F	A	1140.2	1026.8	-56.7	-541.8	541.8	-1121.1	1121.1
		B	2152.8	2079.4	-36.7	-1058.1	1058.1	-831.9	831.9
		C	1054.1	1020.7	-16.7	-518.7	518.7	1971.9	-1971.9
4F	5F	A	1129.4	1164.1	17.3	-573.4	573.4	-1329.0	1329.0
		B	2182.1	2063.9	-59.1	-1061.5	1061.5	-1242.7	1242.7
		C	1199.9	1230.3	15.2	-607.5	607.5	2592.1	-2592.1
3F	4F	A	1027.8	1243.2	107.7	-567.7	567.7	-1542.7	1542.7
		B	2587.5	2597.7	5.1	-1296.3	1296.3	-1701.8	1701.8
		C	1074.6	1133.7	29.6	-552.1	552.1	3267.1	-3267.1
2F	3F	A	858.0	1811.9	476.9	-667.5	667.5	-1748.6	1748.6
		B	2033.3	2839.7	403.2	-1218.2	1218.2	-2165.0	2165.0
		C	1098.9	1193.4	47.3	-573.1	573.1	3938.5	-3938.5
1F	2F	A	-157.9	3261.4	1709.7	-678.4	678.4	-1911.0	1911.0
		B	956.8	4679.7	1861.4	-1232.0	1232.0	-2570.5	2570.5
		C	706.4	1424.1	358.9	-465.7	465.7	4507.6	-4507.6

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-1708.4	1872.2	1358.4	549.1	565.5	0.0	0.0
	B	C	-421.6	164.4	62.5	185.9	114.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1676.2	1587.9	940.6	460.9	452.1	0.0	0.0
	B	C	-62.6	246.4	82.0	76.8	133.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1628.3	1543.0	1021.6	467.7	459.2	0.0	0.0
	B	C	-128.6	232.9	58.9	89.6	124.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1655.4	1555.3	1001.9	468.5	458.4	0.0	0.0
	B	C	-108.7	242.8	63.9	85.4	128.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1637.4	1555.3	1010.9	467.6	459.3	0.0	0.0
	B	C	-137.0	224.9	58.7	91.8	122.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1678.8	1528.5	999.7	470.2	455.1	0.0	0.0
	B	C	-75.3	324.2	48.7	74.4	149.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1695.4	1550.4	980.4	469.9	455.4	0.0	0.0
	B	C	-81.4	329.7	42.9	74.4	149.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1642.1	1581.8	991.4	465.7	459.6	0.0	0.0
	B	C	-178.3	259.1	29.8	97.7	126.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1668.9	1637.7	950.0	464.2	461.1	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-145.8	230.7	60.2	97.2	126.8	0.0	0.0
3F	A	B	-1667.5	1667.1	936.0	462.7	462.6	0.0	0.0
	B	C	-149.2	210.6	68.6	100.4	123.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1653.1	1706.7	923.4	460.0	465.3	0.0	0.0
	B	C	-150.8	192.0	77.0	103.2	120.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1624.2	4265.1	3230.3	1030.0	1294.1	0.0	0.0
	B	C	-2864.1	97.2	-780.6	741.3	-27.3	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	696.7	685.2	5.8	-69.1	69.1	0.0	0.0
	B	C	122.3	144.6	-11.2	-37.1	37.1	0.0	0.0
11F	A	B	1150.2	1130.4	9.9	-114.0	114.0	0.0	0.0
	B	C	363.5	351.5	6.0	-99.3	99.3	0.0	0.0
10F	A	B	1575.5	1522.1	26.7	-154.9	154.9	0.0	0.0
	B	C	723.7	684.6	19.5	-195.6	195.6	0.0	0.0
9F	A	B	1844.7	1777.8	33.5	-181.1	181.1	0.0	0.0
	B	C	944.7	900.6	22.1	-256.3	256.3	0.0	0.0
8F	A	B	2008.9	1941.8	33.5	-197.5	197.5	0.0	0.0
	B	C	1094.2	1033.4	30.4	-295.5	295.5	0.0	0.0
7F	A	B	2109.0	1976.9	66.0	-204.3	204.3	0.0	0.0
	B	C	1855.8	1743.2	56.3	-499.9	499.9	0.0	0.0
6F	A	B	2075.9	1971.1	52.4	-202.3	202.3	0.0	0.0
	B	C	2061.1	2047.5	6.8	-570.6	570.6	0.0	0.0
5F	A	B	2151.4	2016.7	67.4	-208.4	208.4	0.0	0.0
	B	C	2207.5	2187.7	9.9	-610.5	610.5	0.0	0.0
4F	A	B	2187.9	2097.7	45.1	-214.3	214.3	0.0	0.0
	B	C	2493.7	2261.8	116.0	-660.5	660.5	0.0	0.0
3F	A	B	2097.9	2030.6	33.7	-206.4	206.4	0.0	0.0
	B	C	2523.8	2181.8	171.0	-653.6	653.6	0.0	0.0
2F	A	B	1652.2	1601.7	25.3	-162.7	162.7	0.0	0.0
	B	C	2125.6	1852.6	136.5	-552.5	552.5	0.0	0.0
1F	A	B	3254.9	2356.5	449.2	-280.6	280.6	0.0	0.0
	B	C	2298.8	1407.8	445.5	-514.8	514.8	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-696.7	-685.2	-5.8	69.1	-69.1	0.0	0.0
	B	C	-122.3	-144.6	11.2	37.1	-37.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1150.2	-1130.4	-9.9	114.0	-114.0	0.0	0.0
	B	C	-363.5	-351.5	-6.0	99.3	-99.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1575.5	-1522.1	-26.7	154.9	-154.9	0.0	0.0
	B	C	-723.7	-684.6	-19.5	195.6	-195.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1844.7	-1777.8	-33.5	181.1	-181.1	0.0	0.0
	B	C	-944.7	-900.6	-22.1	256.3	-256.3	0.0	0.0
8F	A	B	-2008.9	-1941.8	-33.5	197.5	-197.5	0.0	0.0
	B	C	-1094.2	-1033.4	-30.4	295.5	-295.5	0.0	0.0
7F	A	B	-2109.0	-1976.9	-66.0	204.3	-204.3	0.0	0.0
	B	C	-1855.8	-1743.2	-56.3	499.9	-499.9	0.0	0.0
6F	A	B	-2075.9	-1971.1	-52.4	202.3	-202.3	0.0	0.0
	B	C	-2061.1	-2047.5	-6.8	570.6	-570.6	0.0	0.0
5F	A	B	-2151.4	-2016.7	-67.4	208.4	-208.4	0.0	0.0
	B	C	-2207.5	-2187.7	-9.9	610.5	-610.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2187.9	-2097.7	-45.1	214.3	-214.3	0.0	0.0
	B	C	-2493.7	-2261.8	-116.0	660.5	-660.5	0.0	0.0
3F	A	B	-2097.9	-2030.6	-33.7	206.4	-206.4	0.0	0.0
	B	C	-2523.8	-2181.8	-171.0	653.6	-653.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1652.2	-1601.7	-25.3	162.7	-162.7	0.0	0.0
	B	C	-2125.6	-1852.6	-136.5	552.5	-552.5	0.0	0.0
1F	A	B	-3254.9	-2356.5	-449.2	280.6	-280.6	0.0	0.0
	B	C	-2298.8	-1407.8	-445.5	514.8	-514.8	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1708.4	1033.3	-337.5	-685.4	685.4	-655.4	655.4
		B	-1450.6	-971.2	239.7	605.5	-605.5	-900.3	900.3
		C	-164.4	-149.4	7.5	78.4	-78.4	-252.8	252.8
10F	11F	A	642.9	716.5	36.8	-337.7	337.7	-1241.9	1241.9
		B	-554.1	-626.2	-36.0	293.2	-293.2	-1555.8	1555.8
		C	-97.0	-104.7	-3.8	50.1	-50.1	-502.3	502.3
9F	10F	A	911.8	821.7	-45.1	-433.4	433.4	-1838.8	1838.8
		B	-788.3	-717.8	35.2	376.5	-376.5	-2235.7	2235.7
		C	-128.2	-125.1	1.6	63.3	-63.3	-745.1	745.1
8F	9F	A	833.7	814.3	-9.7	-412.0	412.0	-2438.9	2438.9
		B	-728.8	-707.5	10.7	359.1	-359.1	-2913.4	2913.4
		C	-117.7	-115.9	0.9	58.4	-58.4	-993.3	993.3
7F	8F	A	823.0	739.6	-41.7	-383.5	383.5	-3040.1	3040.1
		B	-710.8	-662.3	24.3	337.0	-337.0	-3600.7	3600.7
		C	-109.0	-111.6	-1.3	54.2	-54.2	-1236.0	1236.0
6F	7F	A	939.2	864.8	-37.2	-451.0	451.0	-3636.3	3636.3
		B	-790.9	-721.0	35.0	378.0	-378.0	-4260.0	4260.0
		C	-212.6	-177.8	17.4	97.6	-97.6	-1508.8	1508.8
5F	6F	A	830.6	867.1	18.2	-424.4	424.4	-4235.9	4235.9
		B	-748.1	-723.2	12.4	367.8	-367.8	-4923.3	4923.3
		C	-151.9	-130.8	10.6	70.7	-70.7	-1785.4	1785.4
4F	5F	A	775.0	656.6	-59.2	-357.9	357.9	-4839.3	4839.3
		B	-680.3	-547.8	66.3	307.0	-307.0	-5621.6	5621.6
		C	-128.3	-111.4	8.4	59.9	-59.9	-2039.6	2039.6
3F	4F	A	1012.3	916.0	-48.2	-482.1	482.1	-5450.2	5450.2
		B	-944.1	-803.0	70.6	436.8	-436.8	-6329.1	6329.1
		C	-119.2	-106.3	6.5	56.4	-56.4	-2295.9	2295.9
2F	3F	A	751.5	693.8	-28.9	-361.3	361.3	-6071.8	6071.8
		B	-715.0	-567.0	74.0	320.5	-320.5	-7053.1	7053.1
		C	-104.3	-89.3	7.5	48.4	-48.4	-2550.6	2550.6
1F	2F	A	959.3	1624.2	332.4	-564.7	564.7	-6703.3	6703.3
		B	-989.0	-1401.0	-206.0	522.4	-522.4	-7788.5	7788.5
		C	-102.7	-97.2	2.7	43.7	-43.7	-2813.7	2813.7

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-696.7	-327.0	184.9	255.9	-255.9	63.2	-63.2
		B	-807.5	-447.1	180.2	313.6	-313.6	-38.9	38.9
		C	-144.6	-96.2	24.2	60.2	-60.2	-24.9	24.9
10F	11F	A	-823.2	-607.7	107.7	355.5	-355.5	170.4	-170.4
		B	-1046.8	-873.4	86.7	477.1	-477.1	-62.2	62.2
		C	-255.3	-248.0	3.7	125.1	-125.1	-110.3	110.3
9F	10F	A	-967.9	-738.0	114.9	426.5	-426.5	318.8	-318.8
		B	-1372.4	-1149.3	111.6	630.4	-630.4	-30.7	30.7
		C	-436.6	-394.7	21.0	207.8	-207.8	-291.7	291.7
8F	9F	A	-1106.7	-947.9	79.4	513.7	-513.7	493.7	-493.7
		B	-1573.2	-1391.9	90.7	741.3	-741.3	34.2	-34.2
		C	-505.9	-485.4	10.2	247.8	-247.8	-532.9	532.9
7F	8F	A	-1061.0	-1202.2	-70.6	555.4	-555.4	685.5	-685.5
		B	-1644.1	-1863.6	-109.8	860.8	-860.8	120.2	-120.2
		C	-548.1	-629.6	-40.8	289.0	-289.0	-813.0	813.0
6F	7F	A	-906.7	-938.5	-15.9	461.3	-461.3	879.9	-879.9
		B	-1969.1	-1894.7	37.2	965.9	-965.9	388.8	-388.8
		C	-1113.6	-1006.8	53.4	530.1	-530.1	-1295.4	1295.4
5F	6F	A	-1137.4	-1024.4	56.5	540.4	-540.4	1073.8	-1073.8
		B	-2137.5	-2062.6	37.5	1050.0	-1050.0	727.1	-727.1
		C	-1040.7	-1006.5	17.1	511.8	-511.8	-1848.1	1848.1
4F	5F	A	-1127.0	-1161.7	-17.3	572.2	-572.2	1275.6	-1275.6
		B	-2161.7	-2043.9	58.9	1051.4	-1051.4	1101.2	-1101.2
		C	-1181.2	-1210.7	-14.7	598.0	-598.0	-2442.3	2442.3
3F	4F	A	-1026.2	-1241.3	-107.6	566.9	-566.9	1484.6	-1484.6
		B	-2547.5	-2560.1	-6.3	1276.9	-1276.9	1520.5	-1520.5
		C	-1051.0	-1110.1	-29.5	540.3	-540.3	-3088.9	3088.9
2F	3F	A	-856.6	-1810.2	-476.8	666.7	-666.7	1687.2	-1687.2
		B	-1994.2	-2799.1	-402.4	1198.3	-1198.3	1945.9	-1945.9

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1071.7	-1165.6	-47.0	559.3	-559.3	-3731.8	3731.8
1F	2F	A	157.9	-3254.9	-1706.4	676.9	-676.9	1847.8	-1847.8
		B	-928.2	-4655.4	-1863.6	1220.5	-1220.5	2323.0	-2323.0
		C	-687.0	-1407.8	-360.4	457.9	-457.9	-4278.1	4278.1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	696.7	327.0	-184.9	-255.9	255.9	-63.2	63.2
		B	807.5	447.1	-180.2	-313.6	313.6	38.9	-38.9
		C	144.6	96.2	-24.2	-60.2	60.2	24.9	-24.9
10F	11F	A	823.2	607.7	-107.7	-355.5	355.5	-170.4	170.4
		B	1046.8	873.4	-86.7	-477.1	477.1	62.2	-62.2
		C	255.3	248.0	-3.7	-125.1	125.1	110.3	-110.3
9F	10F	A	967.9	738.0	-114.9	-426.5	426.5	-318.8	318.8
		B	1372.4	1149.3	-111.6	-630.4	630.4	30.7	-30.7
		C	436.6	394.7	-21.0	-207.8	207.8	291.7	-291.7
8F	9F	A	1106.7	947.9	-79.4	-513.7	513.7	-493.7	493.7
		B	1573.2	1391.9	-90.7	-741.3	741.3	-34.2	34.2
		C	505.9	485.4	-10.2	-247.8	247.8	532.9	-532.9
7F	8F	A	1061.0	1202.2	70.6	-555.4	555.4	-685.5	685.5
		B	1644.1	1863.6	109.8	-860.8	860.8	-120.2	120.2
		C	548.1	629.6	40.8	-289.0	289.0	813.0	-813.0
6F	7F	A	906.7	938.5	15.9	-461.3	461.3	-879.9	879.9
		B	1969.1	1894.7	-37.2	-965.9	965.9	-388.8	388.8
		C	1113.6	1006.8	-53.4	-530.1	530.1	1295.4	-1295.4
5F	6F	A	1137.4	1024.4	-56.5	-540.4	540.4	-1073.8	1073.8
		B	2137.5	2062.6	-37.5	-1050.0	1050.0	-727.1	727.1
		C	1040.7	1006.5	-17.1	-511.8	511.8	1848.1	-1848.1
4F	5F	A	1127.0	1161.7	17.3	-572.2	572.2	-1275.6	1275.6
		B	2161.7	2043.9	-58.9	-1051.4	1051.4	-1101.2	1101.2
		C	1181.2	1210.7	14.7	-598.0	598.0	2442.3	-2442.3
3F	4F	A	1026.2	1241.3	107.6	-566.9	566.9	-1484.6	1484.6
		B	2547.5	2560.1	6.3	-1276.9	1276.9	-1520.5	1520.5
		C	1051.0	1110.1	29.5	-540.3	540.3	3088.9	-3088.9
2F	3F	A	856.6	1810.2	476.8	-666.7	666.7	-1687.2	1687.2
		B	1994.2	2799.1	402.4	-1198.3	1198.3	-1945.9	1945.9
		C	1071.7	1165.6	47.0	-559.3	559.3	3731.8	-3731.8
1F	2F	A	-157.9	3254.9	1706.4	-676.9	676.9	-1847.8	1847.8
		B	928.2	4655.4	1863.6	-1220.5	1220.5	-2323.0	2323.0
		C	687.0	1407.8	360.4	-457.9	457.9	4278.1	-4278.1

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-1142.2	1210.7	781.1	351.9	358.7	0.0	0.0
	B	C	-232.3	134.8	43.0	115.7	88.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1301.5	1258.8	709.4	371.0	366.8	0.0	0.0
	B	C	-69.8	213.1	73.1	80.3	135.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1298.2	1244.0	745.2	377.0	371.5	0.0	0.0
	B	C	-116.6	186.0	63.2	90.5	124.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1308.9	1250.1	736.8	377.2	371.3	0.0	0.0
	B	C	-108.1	190.0	65.5	88.8	126.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1300.1	1248.4	742.0	376.8	371.7	0.0	0.0
	B	C	-125.4	177.2	63.2	93.0	122.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1344.4	1221.9	765.1	386.8	374.5	0.0	0.0
	B	C	-104.9	191.0	66.6	88.2	127.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1357.2	1237.3	751.1	386.6	374.7	0.0	0.0
	B	C	-107.4	189.0	66.3	88.9	126.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1318.6	1256.4	760.8	383.8	377.5	0.0	0.0
	B	C	-133.9	168.2	63.5	95.4	120.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1330.3	1301.6	732.3	382.1	379.2	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-126.2	162.2	70.3	95.2	120.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1326.4	1322.9	723.6	380.8	380.5	0.0	0.0
	B	C	-129.1	156.7	71.7	96.4	119.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1359.6	1404.0	738.5	392.8	397.3	0.0	0.0
	B	C	-136.2	156.9	77.3	102.5	123.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1432.7	3651.4	2657.4	892.5	1114.4	0.0	0.0
	B	C	-2409.7	84.5	-623.4	653.5	7.6	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	440.4	423.4	8.5	-43.2	43.2	0.0	0.0
	B	C	221.5	202.9	9.3	-58.9	58.9	0.0	0.0
11F	A	B	691.4	675.4	8.0	-68.3	68.3	0.0	0.0
	B	C	440.9	407.9	16.5	-117.9	117.9	0.0	0.0
10F	A	B	973.6	946.7	13.5	-96.0	96.0	0.0	0.0
	B	C	593.1	559.6	16.8	-160.1	160.1	0.0	0.0
9F	A	B	1130.1	1099.2	15.4	-111.5	111.5	0.0	0.0
	B	C	733.7	696.3	18.7	-198.6	198.6	0.0	0.0
8F	A	B	1248.5	1209.1	19.7	-122.9	122.9	0.0	0.0
	B	C	823.3	768.8	27.3	-221.1	221.1	0.0	0.0
7F	A	B	1801.2	1761.7	19.8	-178.1	178.1	0.0	0.0
	B	C	766.0	762.3	1.8	-212.3	212.3	0.0	0.0
6F	A	B	1789.0	1754.9	17.0	-177.2	177.2	0.0	0.0
	B	C	787.6	786.6	0.5	-218.6	218.6	0.0	0.0
5F	A	B	1861.5	1817.8	21.8	-184.0	184.0	0.0	0.0
	B	C	841.4	842.2	-0.4	-233.8	233.8	0.0	0.0
4F	A	B	1863.1	1837.2	13.0	-185.0	185.0	0.0	0.0
	B	C	889.7	849.4	20.2	-241.5	241.5	0.0	0.0
3F	A	B	1769.9	1748.7	10.6	-175.9	175.9	0.0	0.0
	B	C	847.3	786.3	30.5	-226.9	226.9	0.0	0.0
2F	A	B	1404.4	1402.4	1.0	-140.3	140.3	0.0	0.0
	B	C	721.0	683.9	18.5	-195.1	195.1	0.0	0.0
1F	A	B	3065.5	2169.8	447.8	-261.8	261.8	0.0	0.0
	B	C	2036.8	1036.3	500.3	-426.8	426.8	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-440.4	-423.4	-8.5	43.2	-43.2	0.0	0.0
	B	C	-221.5	-202.9	-9.3	58.9	-58.9	0.0	0.0
11F	A	B	-691.4	-675.4	-8.0	68.3	-68.3	0.0	0.0
	B	C	-440.9	-407.9	-16.5	117.9	-117.9	0.0	0.0
10F	A	B	-973.6	-946.7	-13.5	96.0	-96.0	0.0	0.0
	B	C	-593.1	-559.6	-16.8	160.1	-160.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1130.1	-1099.2	-15.4	111.5	-111.5	0.0	0.0
	B	C	-733.7	-696.3	-18.7	198.6	-198.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1248.5	-1209.1	-19.7	122.9	-122.9	0.0	0.0
	B	C	-823.3	-768.8	-27.3	221.1	-221.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1801.2	-1761.7	-19.8	178.1	-178.1	0.0	0.0
	B	C	-766.0	-762.3	-1.8	212.3	-212.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1789.0	-1754.9	-17.0	177.2	-177.2	0.0	0.0
	B	C	-787.6	-786.6	-0.5	218.6	-218.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1861.5	-1817.8	-21.8	184.0	-184.0	0.0	0.0
	B	C	-841.4	-842.2	0.4	233.8	-233.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1863.1	-1837.2	-13.0	185.0	-185.0	0.0	0.0
	B	C	-889.7	-849.4	-20.2	241.5	-241.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1769.9	-1748.7	-10.6	175.9	-175.9	0.0	0.0
	B	C	-847.3	-786.3	-30.5	226.9	-226.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1404.4	-1402.4	-1.0	140.3	-140.3	0.0	0.0
	B	C	-721.0	-683.9	-18.5	195.1	-195.1	0.0	0.0
1F	A	B	-3065.5	-2169.8	-447.8	261.8	-261.8	0.0	0.0
	B	C	-2036.8	-1036.3	-500.3	426.8	-426.8	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1142.2	755.5	-193.3	-474.4	474.4	-442.4	442.4
		B	-978.4	-730.2	124.1	427.1	-427.1	-587.2	587.2
		C	-134.8	-128.1	3.3	65.7	-65.7	-160.0	160.0
10F	11F	A	546.0	604.1	29.1	-285.8	285.8	-931.1	931.1
		B	-458.8	-525.6	-33.4	244.6	-244.6	-1157.7	1157.7
		C	-85.0	-90.1	-2.5	43.5	-43.5	-370.0	370.0
9F	10F	A	694.0	660.8	-16.6	-338.7	338.7	-1423.5	1423.5
		B	-601.8	-576.9	12.5	294.7	-294.7	-1739.9	1739.9
		C	-95.9	-99.2	-1.7	48.8	-48.8	-569.4	569.4
8F	9F	A	648.1	668.1	10.0	-329.0	329.0	-1915.8	1915.8
		B	-565.1	-581.2	-8.0	286.6	-286.6	-2319.4	2319.4
		C	-90.7	-96.0	-2.6	46.7	-46.7	-771.7	771.7
7F	8F	A	632.1	581.7	-25.2	-297.9	297.9	-2406.0	2406.0
		B	-541.9	-514.8	13.5	259.3	-259.3	-2901.1	2901.1
		C	-81.3	-83.2	-1.0	40.4	-40.4	-968.7	968.7
6F	7F	A	762.7	697.2	-32.7	-365.0	365.0	-2925.6	2925.6
		B	-602.2	-547.2	27.5	287.4	-287.4	-3501.3	3501.3
		C	-107.8	-103.5	2.2	52.8	-52.8	-1175.2	1175.2
5F	6F	A	659.9	697.4	18.7	-339.3	339.3	-3442.7	3442.7
		B	-582.6	-574.5	4.0	289.3	-289.3	-4099.9	4099.9
		C	-85.5	-86.8	-0.7	43.1	-43.1	-1385.2	1385.2
4F	5F	A	621.3	528.2	-46.5	-287.4	287.4	-3948.2	3948.2
		B	-547.9	-434.0	56.9	245.5	-245.5	-4698.1	4698.1
		C	-81.3	-82.4	-0.5	40.9	-40.9	-1587.1	1587.1
3F	4F	A	802.1	733.3	-34.4	-383.8	383.8	-4454.4	4454.4
		B	-741.4	-632.6	54.4	343.5	-343.5	-5299.8	5299.8
		C	-79.8	-82.4	-1.3	40.6	-40.6	-1789.0	1789.0
2F	3F	A	593.1	553.2	-20.0	-286.6	286.6	-4960.3	4960.3
		B	-561.2	-425.1	68.1	246.6	-246.6	-5904.2	5904.2
		C	-74.2	-76.8	-1.3	37.8	-37.8	-1989.4	1989.4
1F	2F	A	806.4	1432.7	313.2	-489.4	489.4	-5473.1	5473.1
		B	-842.7	-1241.7	-199.5	455.6	-455.6	-6522.5	6522.5
		C	-80.2	-84.5	-2.2	36.0	-36.0	-2197.4	2197.4

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-440.4	-131.0	154.7	142.9	-142.9	49.3	-49.3
		B	-644.9	-327.1	158.9	243.0	-243.0	24.2	-24.2
		C	-202.9	-146.5	28.2	87.4	-87.4	-70.1	70.1
10F	11F	A	-560.4	-359.0	100.7	228.4	-228.4	125.7	-125.7
		B	-789.2	-611.4	88.9	348.0	-348.0	85.3	-85.3
		C	-261.4	-230.0	15.7	122.1	-122.1	-202.8	202.8
9F	10F	A	-614.6	-433.5	90.5	262.0	-262.0	229.7	-229.7
		B	-928.4	-761.0	83.7	422.3	-422.3	161.1	-161.1
		C	-329.6	-304.2	12.7	158.5	-158.5	-377.8	377.8
8F	9F	A	-696.6	-553.4	71.6	312.5	-312.5	349.0	-349.0
		B	-1072.0	-958.2	56.9	507.5	-507.5	260.8	-260.8
		C	-392.1	-399.9	-3.9	198.0	-198.0	-592.4	592.4
7F	8F	A	-695.1	-986.5	-145.7	412.7	-412.7	479.7	-479.7
		B	-1074.2	-1321.6	-123.7	587.9	-587.9	373.0	-373.0
		C	-368.9	-407.7	-19.4	190.6	-190.6	-829.7	829.7
6F	7F	A	-814.8	-814.4	0.2	407.3	-407.3	670.3	-670.3
		B	-1206.2	-1179.4	13.4	596.4	-596.4	435.6	-435.6
		C	-354.6	-397.3	-21.3	188.0	-188.0	-1060.6	1060.6
5F	6F	A	-974.5	-870.6	52.0	461.3	-461.3	859.1	-859.1
		B	-1363.0	-1278.9	42.1	660.5	-660.5	508.6	-508.6
		C	-389.3	-413.5	-12.1	200.7	-200.7	-1298.7	1298.7
4F	5F	A	-990.9	-1042.8	-25.9	508.4	-508.4	1052.5	-1052.5
		B	-1380.3	-1367.1	6.6	686.8	-686.8	587.0	-587.0
		C	-428.7	-541.3	-56.3	242.5	-242.5	-1550.1	1550.1
3F	4F	A	-820.3	-1059.9	-119.8	470.1	-470.1	1245.8	-1245.8
		B	-1359.9	-1548.6	-94.4	727.1	-727.1	671.4	-671.4
		C	-308.1	-456.5	-74.2	191.2	-191.2	-1806.7	1806.7
2F	3F	A	-710.0	-1692.8	-491.4	600.7	-600.7	1428.5	-1428.5
		B	-1047.4	-1867.1	-409.8	728.6	-728.6	745.0	-745.0

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-329. 8	-479. 6	-74. 9	202. 4	-202. 4	-2045. 1	2045. 1
1F	2F	A	288. 3	-3065. 5	-1676. 9	607. 0	-607. 0	1573. 3	-1573. 3
		B	-256. 3	-4206. 5	-1975. 1	975. 5	-975. 5	812. 3	-812. 3
		C	-204. 3	-1036. 3	-416. 0	271. 2	-271. 2	-2247. 1	2247. 1

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	440. 4	131. 0	-154. 7	-142. 9	142. 9	-49. 3	49. 3
		B	644. 9	327. 1	-158. 9	-243. 0	243. 0	-24. 2	24. 2
		C	202. 9	146. 5	-28. 2	-87. 4	87. 4	70. 1	-70. 1
10F	11F	A	560. 4	359. 0	-100. 7	-228. 4	228. 4	-125. 7	125. 7
		B	789. 2	611. 4	-88. 9	-348. 0	348. 0	-85. 3	85. 3
		C	261. 4	230. 0	-15. 7	-122. 1	122. 1	202. 8	-202. 8
9F	10F	A	614. 6	433. 5	-90. 5	-262. 0	262. 0	-229. 7	229. 7
		B	928. 4	761. 0	-83. 7	-422. 3	422. 3	-161. 1	161. 1
		C	329. 6	304. 2	-12. 7	-158. 5	158. 5	377. 8	-377. 8
8F	9F	A	696. 6	553. 4	-71. 6	-312. 5	312. 5	-349. 0	349. 0
		B	1072. 0	958. 2	-56. 9	-507. 5	507. 5	-260. 8	260. 8
		C	392. 1	399. 9	3. 9	-198. 0	198. 0	592. 4	-592. 4
7F	8F	A	695. 1	986. 5	145. 7	-412. 7	412. 7	-479. 7	479. 7
		B	1074. 2	1321. 6	123. 7	-587. 9	587. 9	-373. 0	373. 0
		C	368. 9	407. 7	19. 4	-190. 6	190. 6	829. 7	-829. 7
6F	7F	A	814. 8	814. 4	-0. 2	-407. 3	407. 3	-670. 3	670. 3
		B	1206. 2	1179. 4	-13. 4	-596. 4	596. 4	-435. 6	435. 6
		C	354. 6	397. 3	21. 3	-188. 0	188. 0	1060. 6	-1060. 6
5F	6F	A	974. 5	870. 6	-52. 0	-461. 3	461. 3	-859. 1	859. 1
		B	1363. 0	1278. 9	-42. 1	-660. 5	660. 5	-508. 6	508. 6
		C	389. 3	413. 5	12. 1	-200. 7	200. 7	1298. 7	-1298. 7
4F	5F	A	990. 9	1042. 8	25. 9	-508. 4	508. 4	-1052. 5	1052. 5
		B	1380. 3	1367. 1	-6. 6	-686. 8	686. 8	-587. 0	587. 0
		C	428. 7	541. 3	56. 3	-242. 5	242. 5	1550. 1	-1550. 1
3F	4F	A	820. 3	1059. 9	119. 8	-470. 1	470. 1	-1245. 8	1245. 8
		B	1359. 9	1548. 6	94. 4	-727. 1	727. 1	-671. 4	671. 4
		C	308. 1	456. 5	74. 2	-191. 2	191. 2	1806. 7	-1806. 7
2F	3F	A	710. 0	1692. 8	491. 4	-600. 7	600. 7	-1428. 5	1428. 5
		B	1047. 4	1867. 1	409. 8	-728. 6	728. 6	-745. 0	745. 0
		C	329. 8	479. 6	74. 9	-202. 4	202. 4	2045. 1	-2045. 1
1F	2F	A	-288. 3	3065. 5	1676. 9	-607. 0	607. 0	-1573. 3	1573. 3
		B	256. 3	4206. 5	1975. 1	-975. 5	975. 5	-812. 3	812. 3
		C	204. 3	1036. 3	416. 0	-271. 2	271. 2	2247. 1	-2247. 1

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)

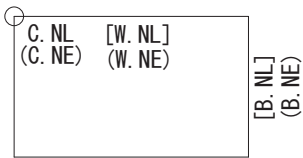

長期


C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)


重心計算用軸力(固定荷重+地震用積載荷重時)


(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)


C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6


12F 階 (S=1/239)

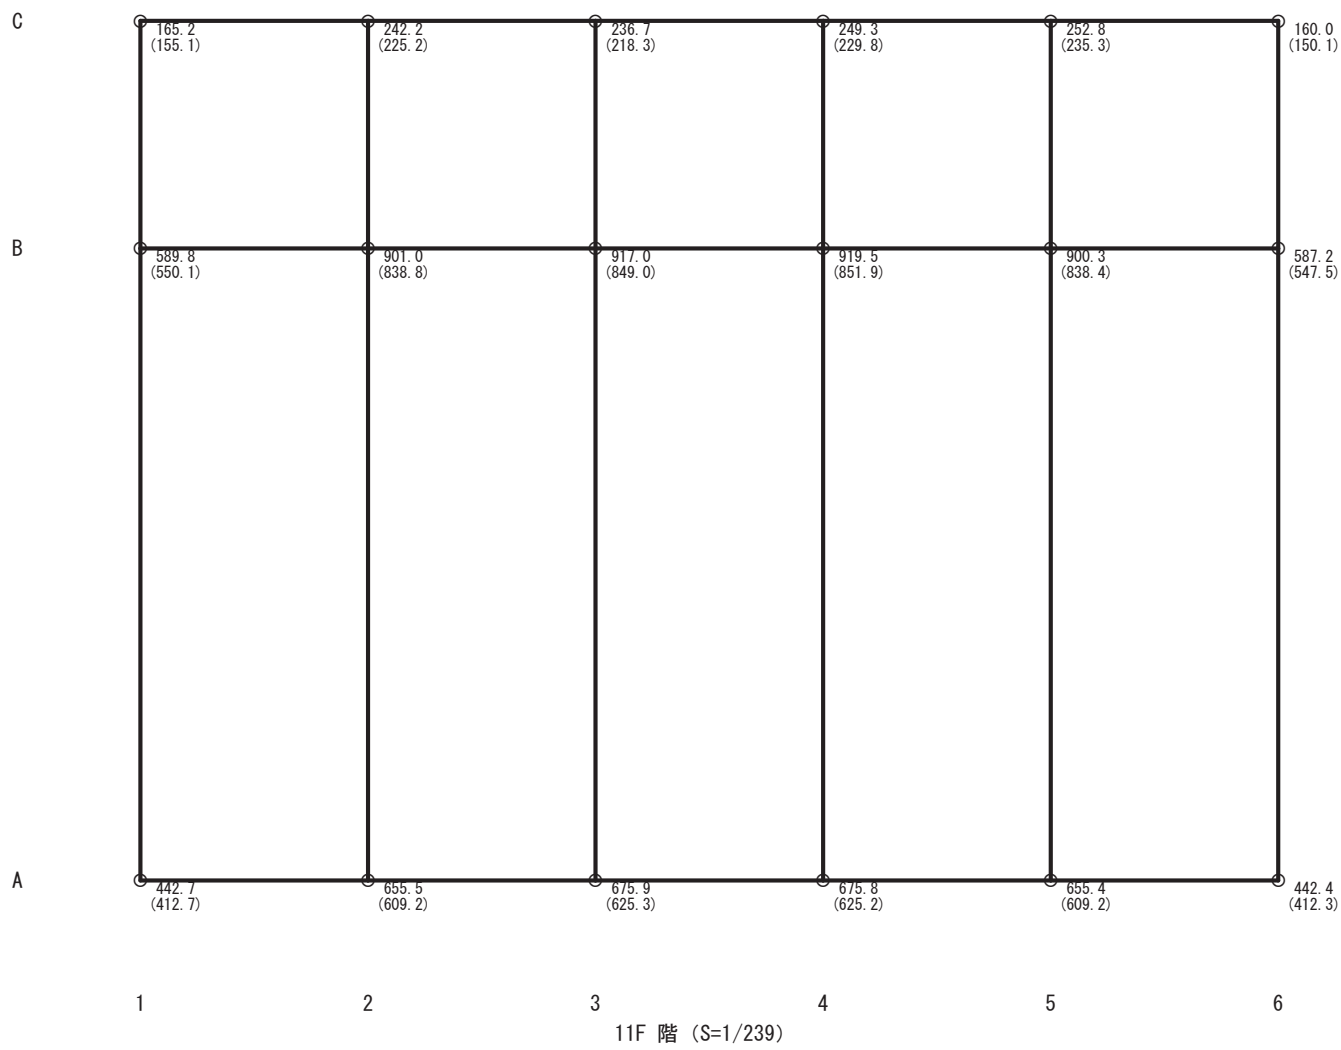


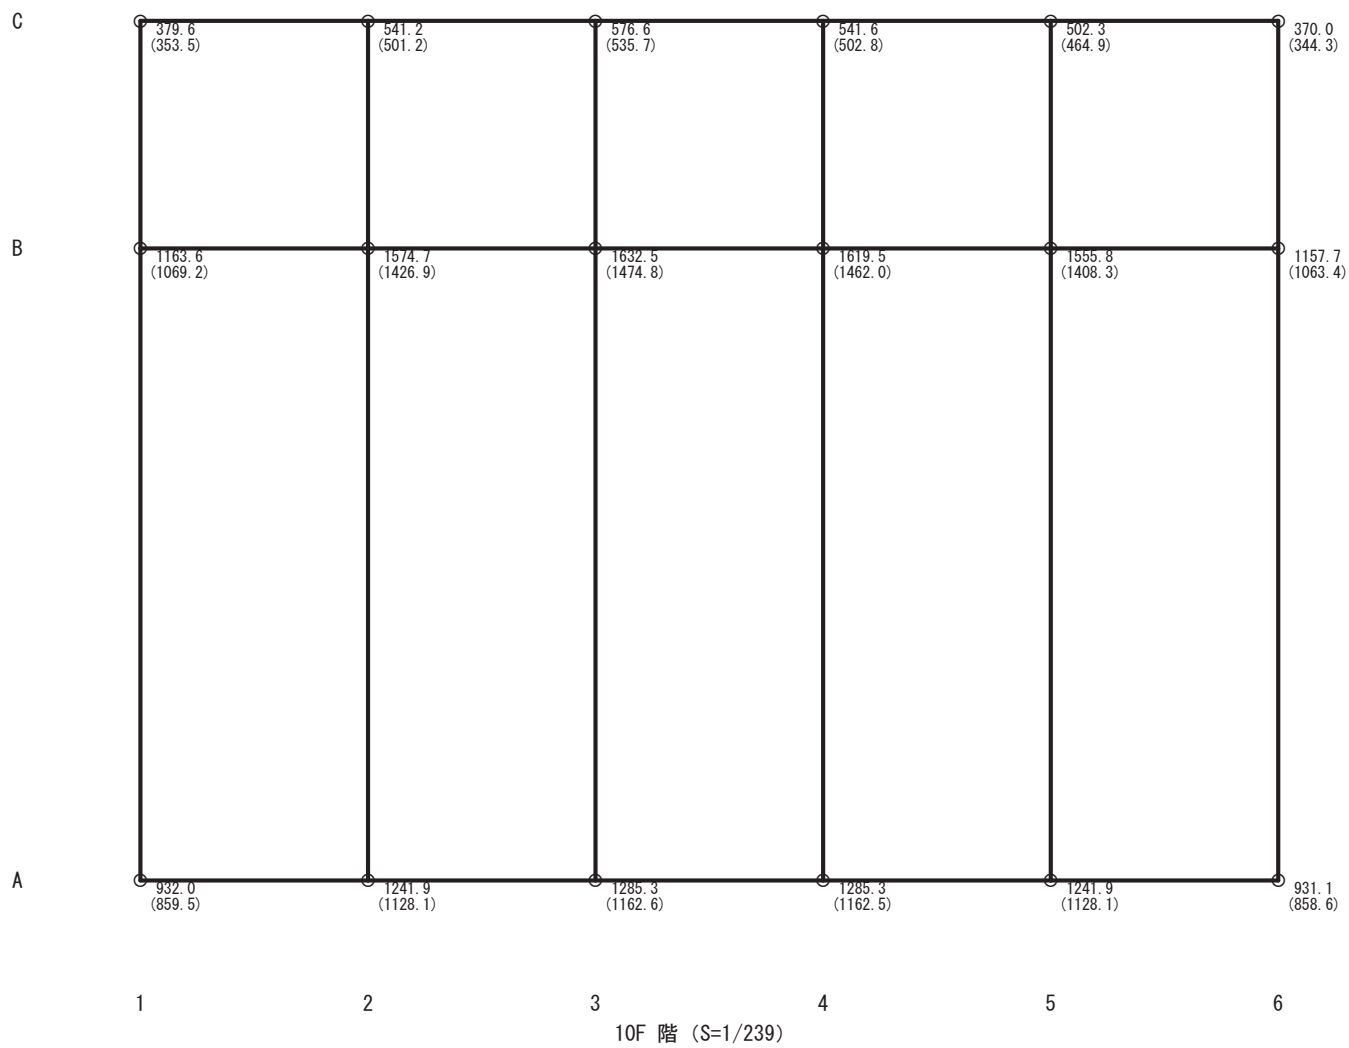


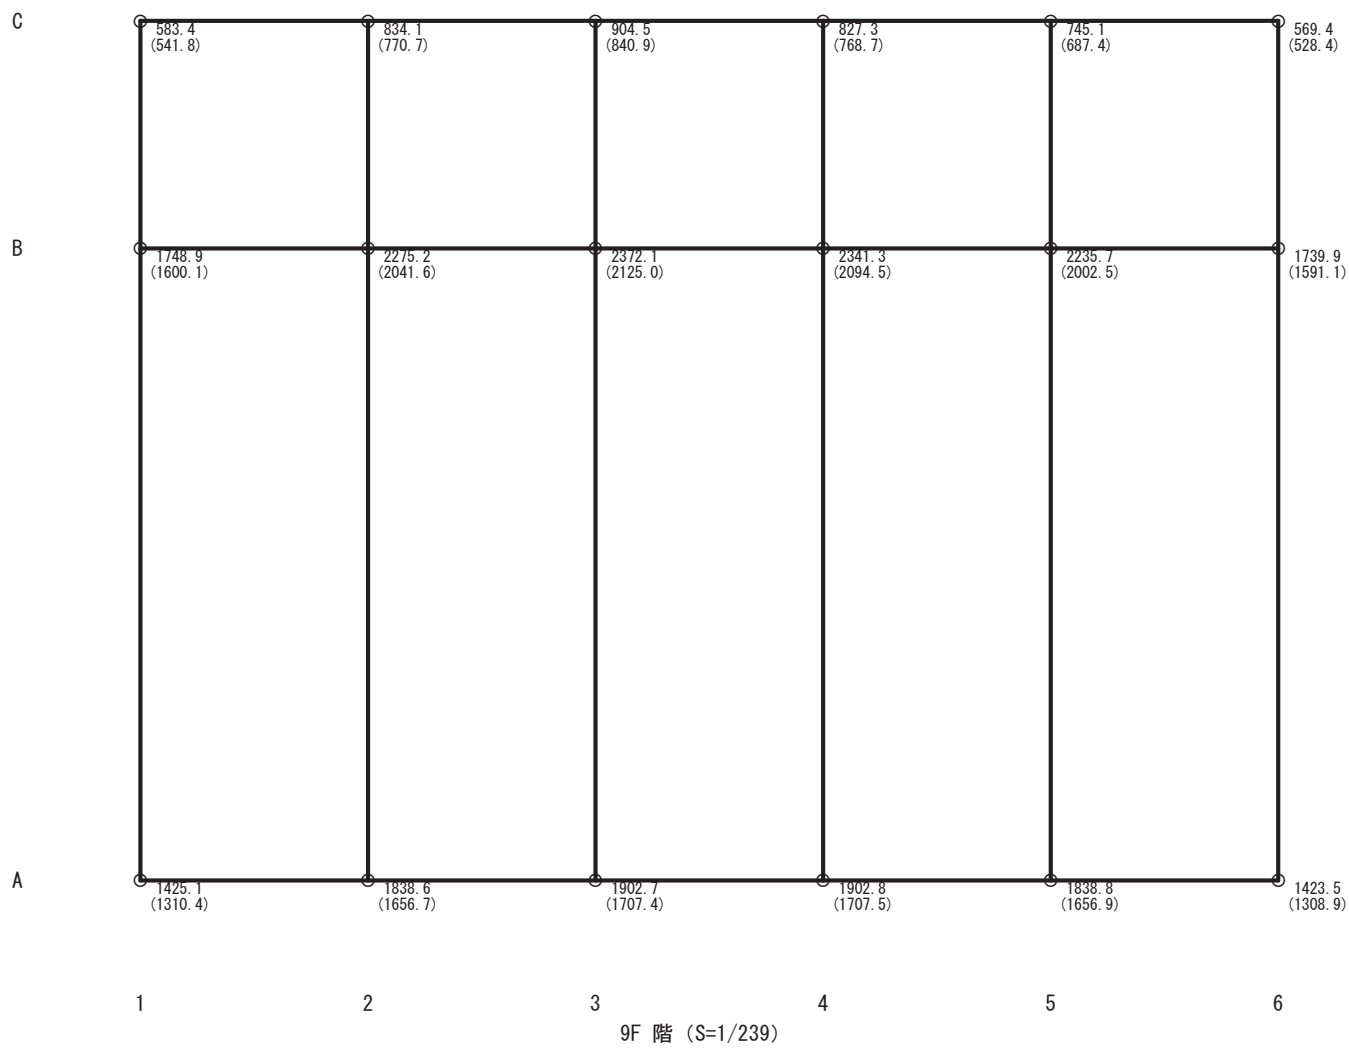


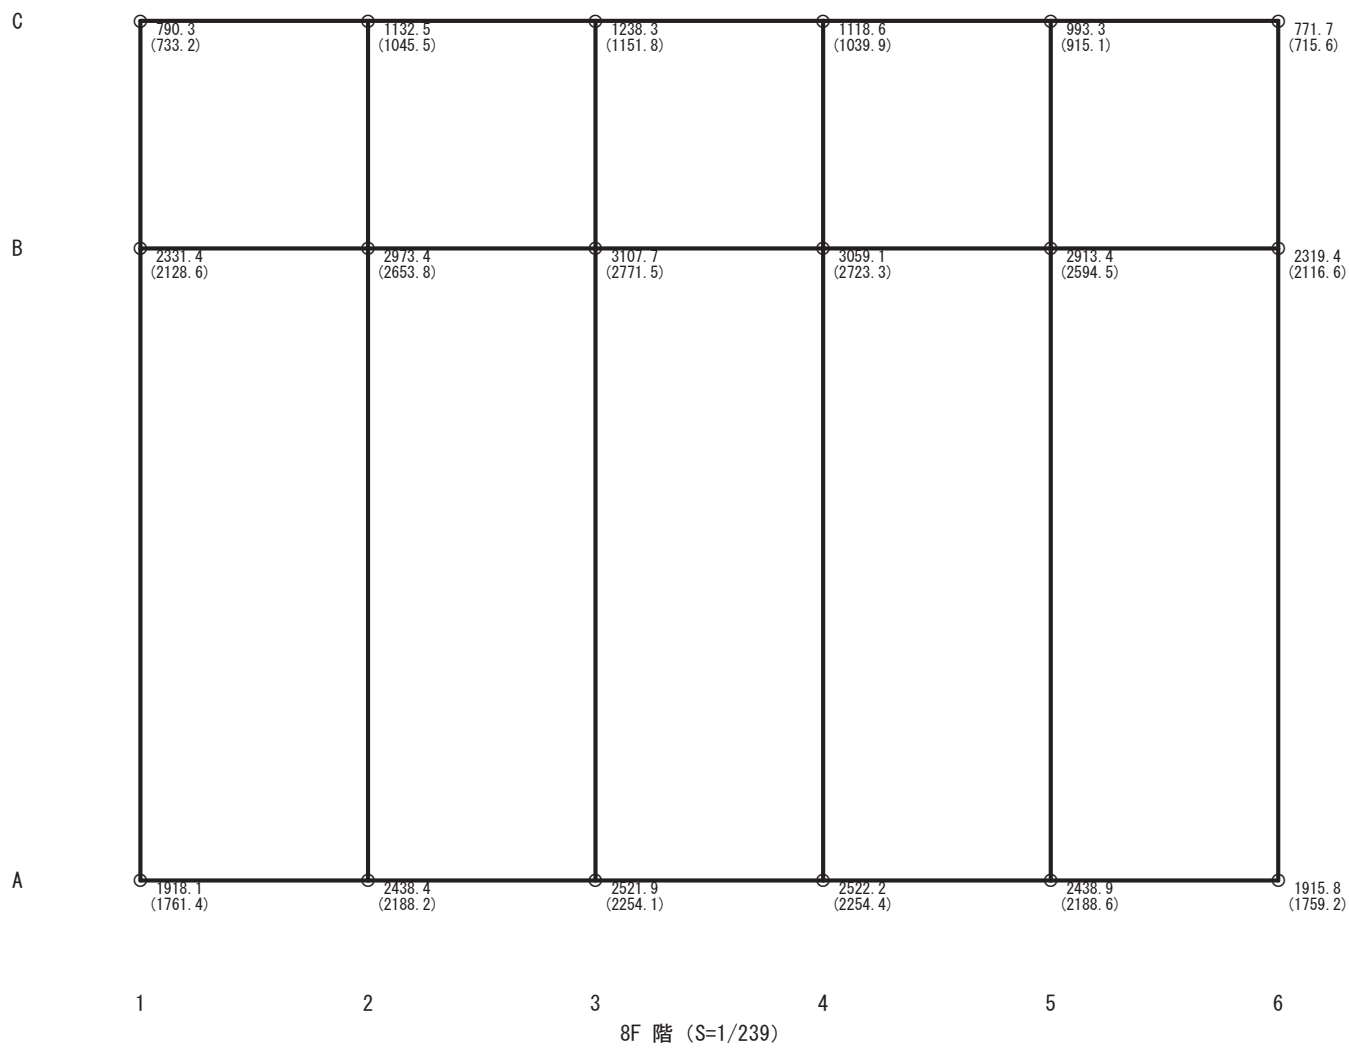


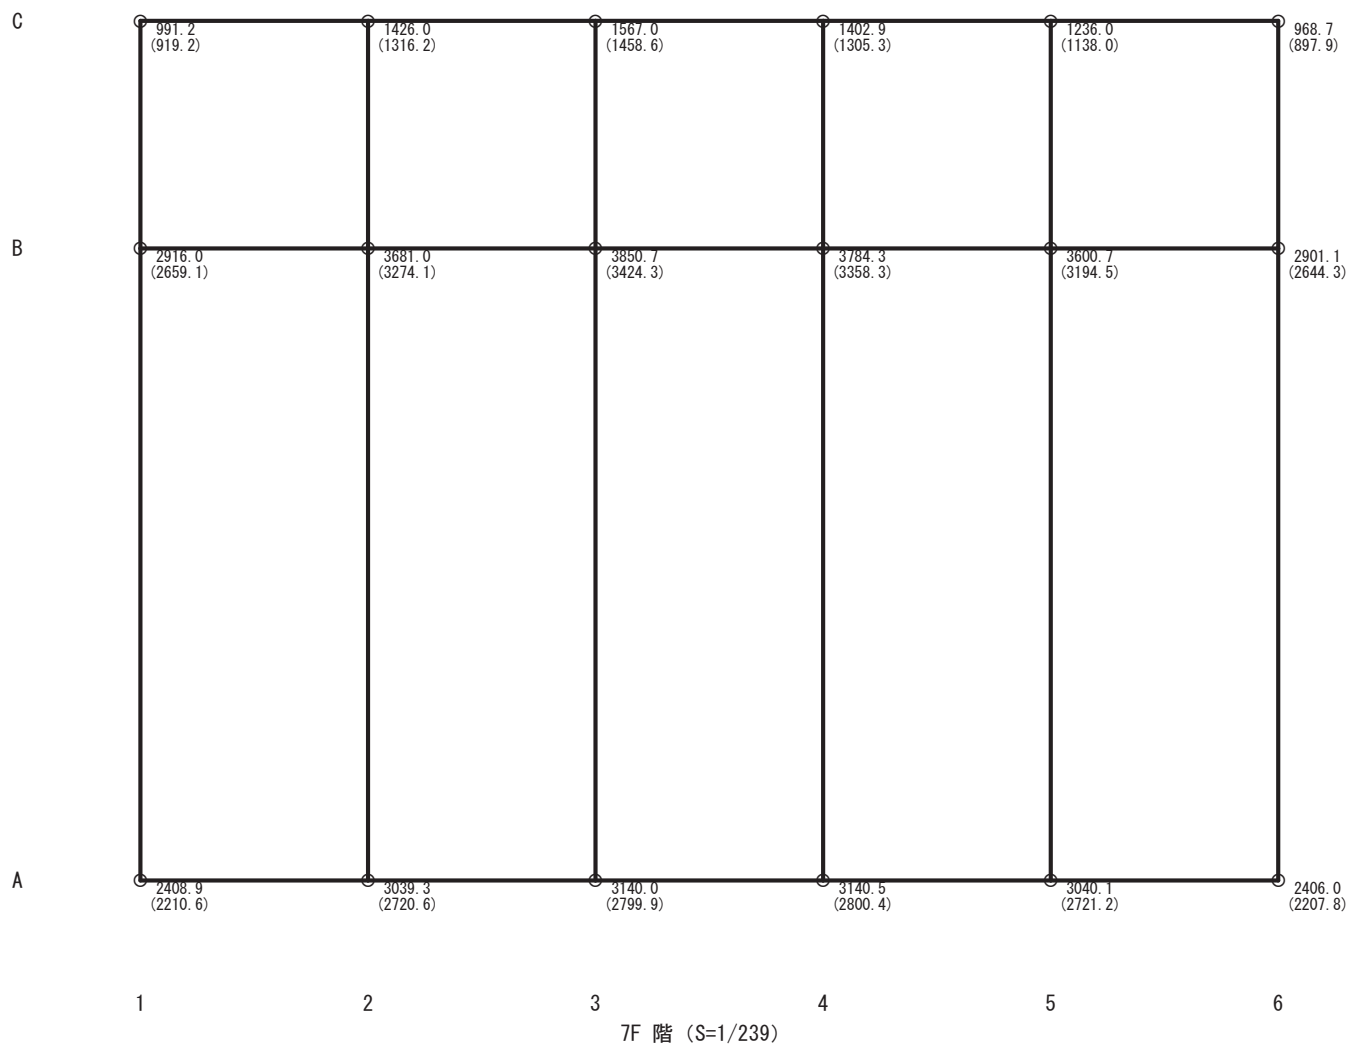


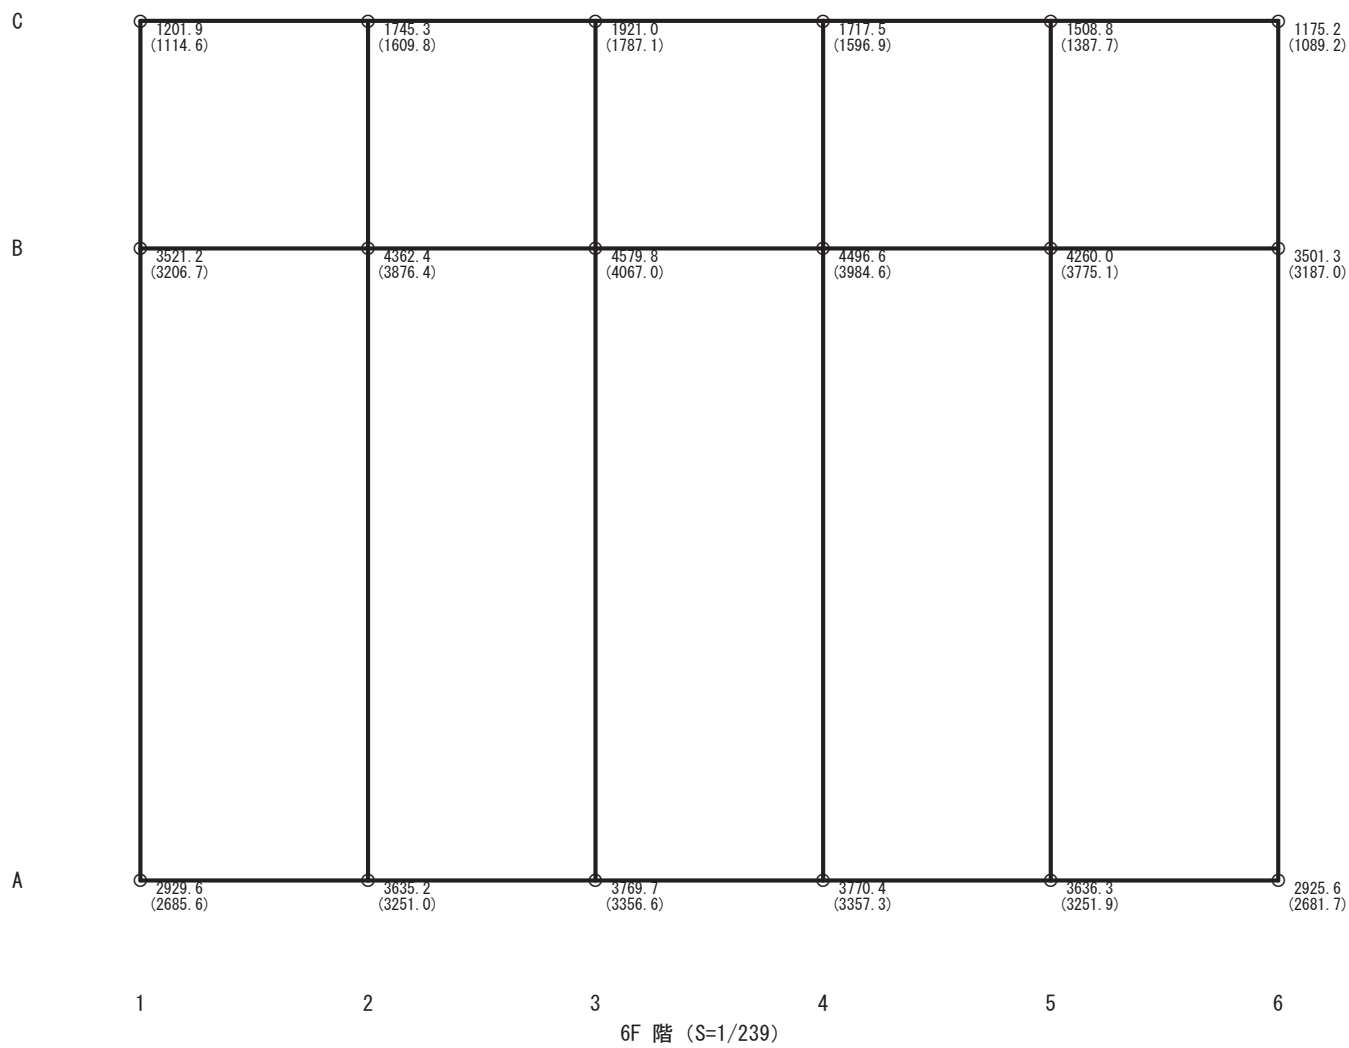


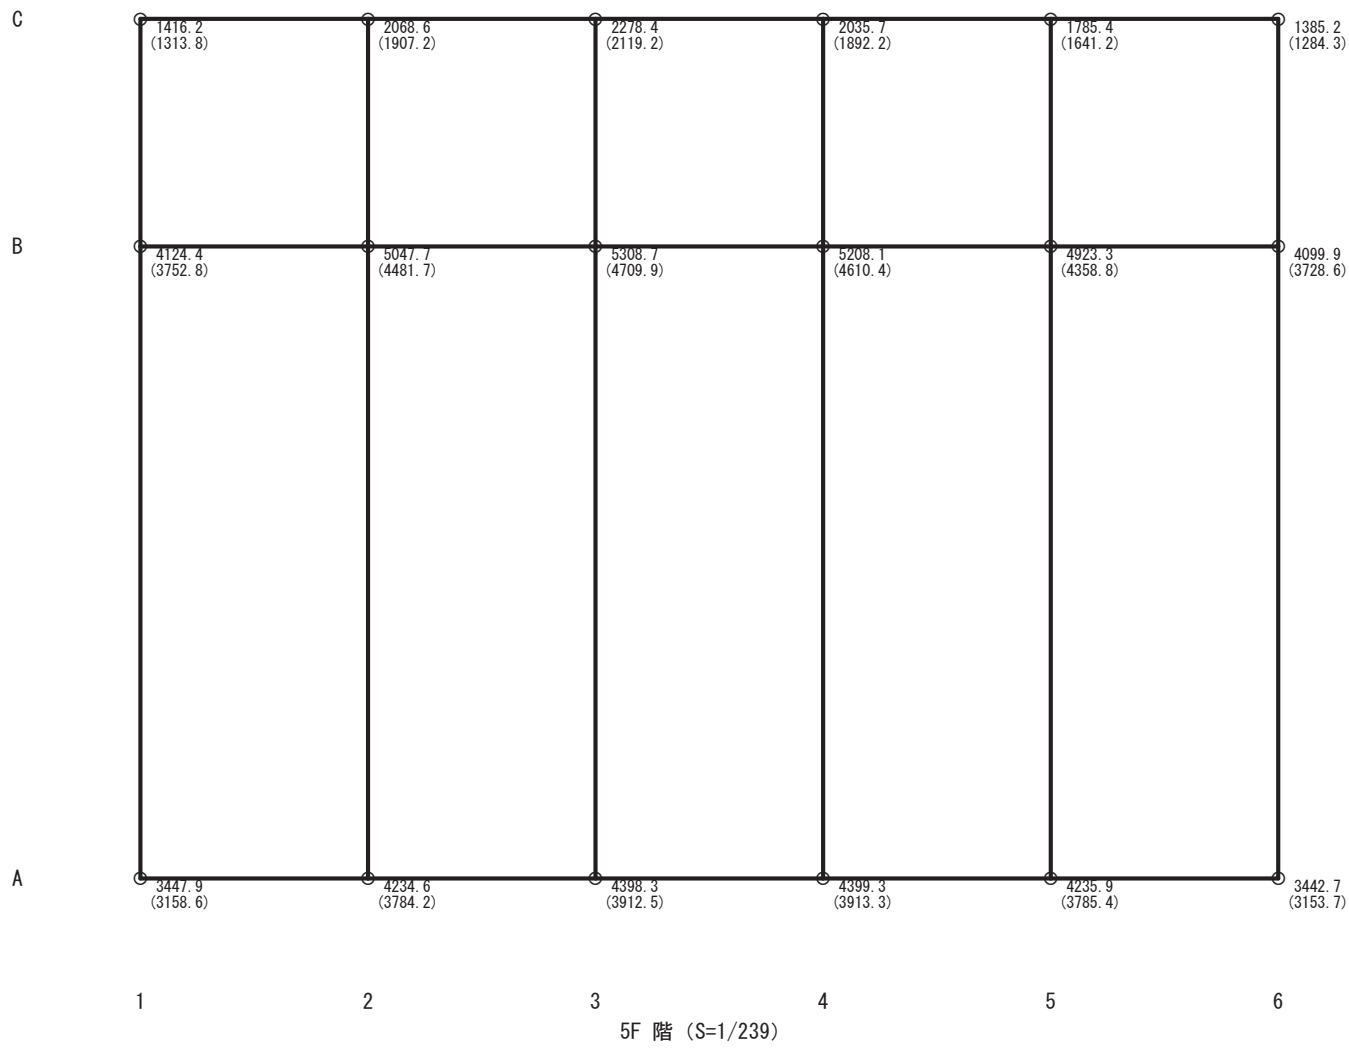


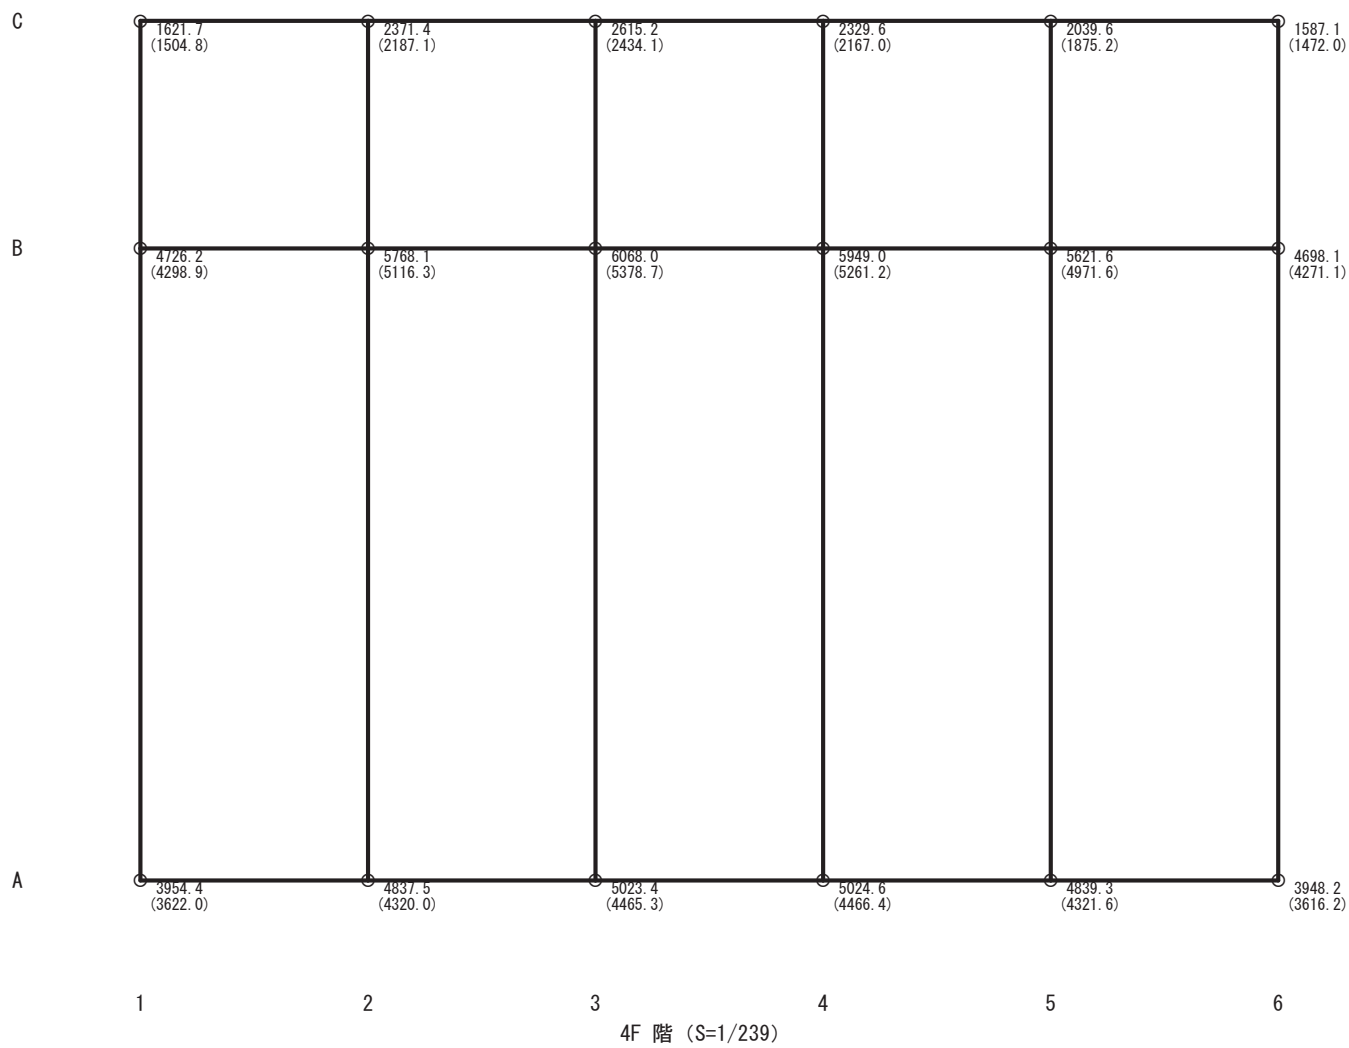

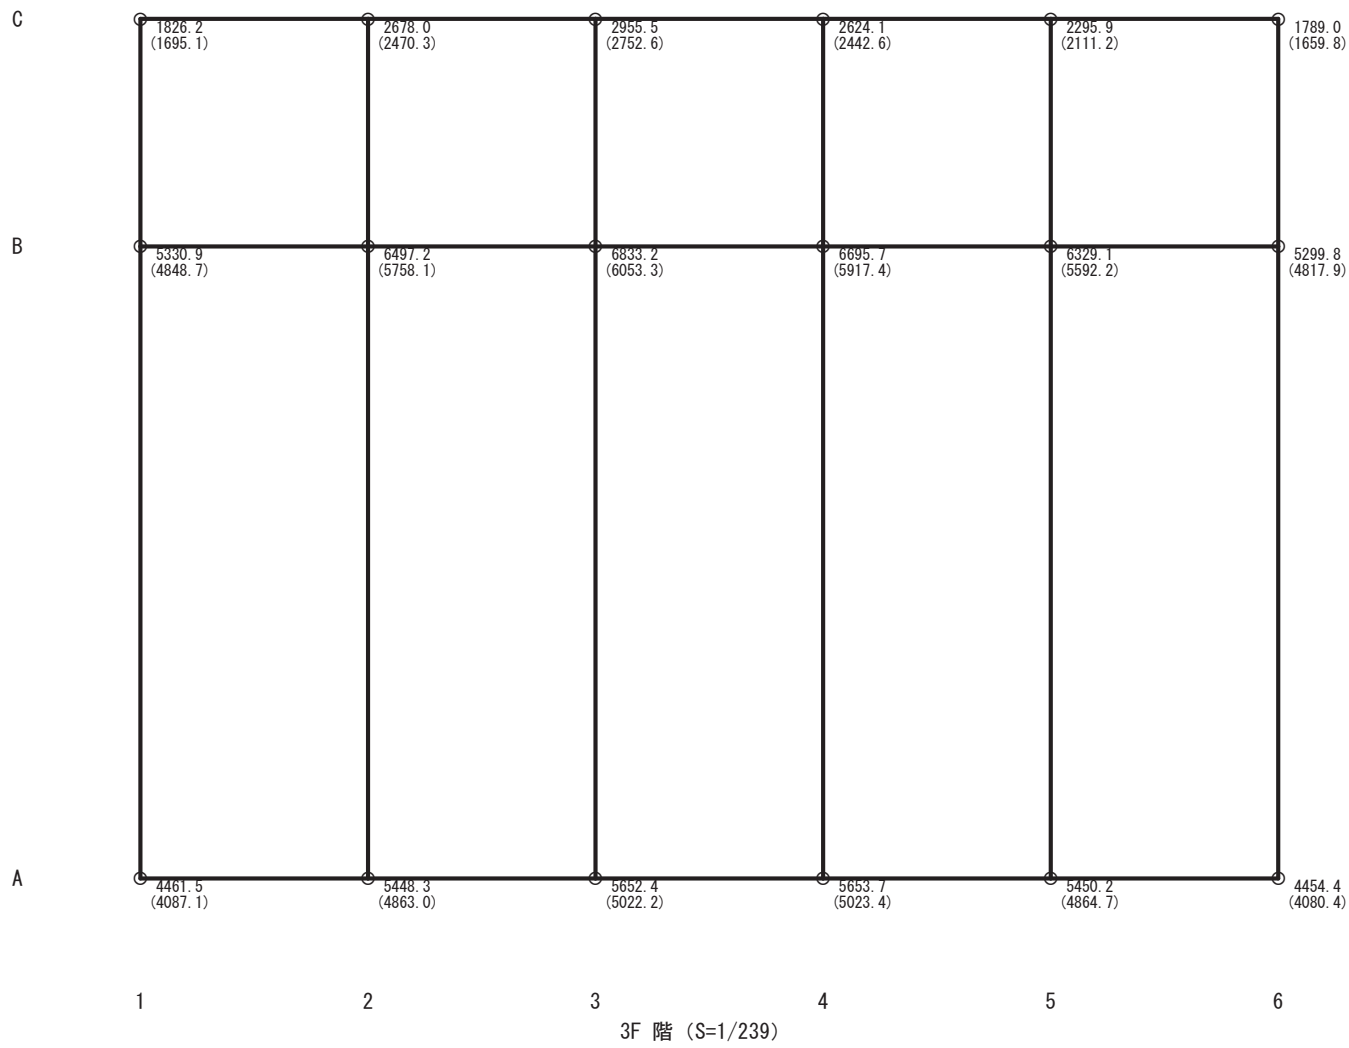

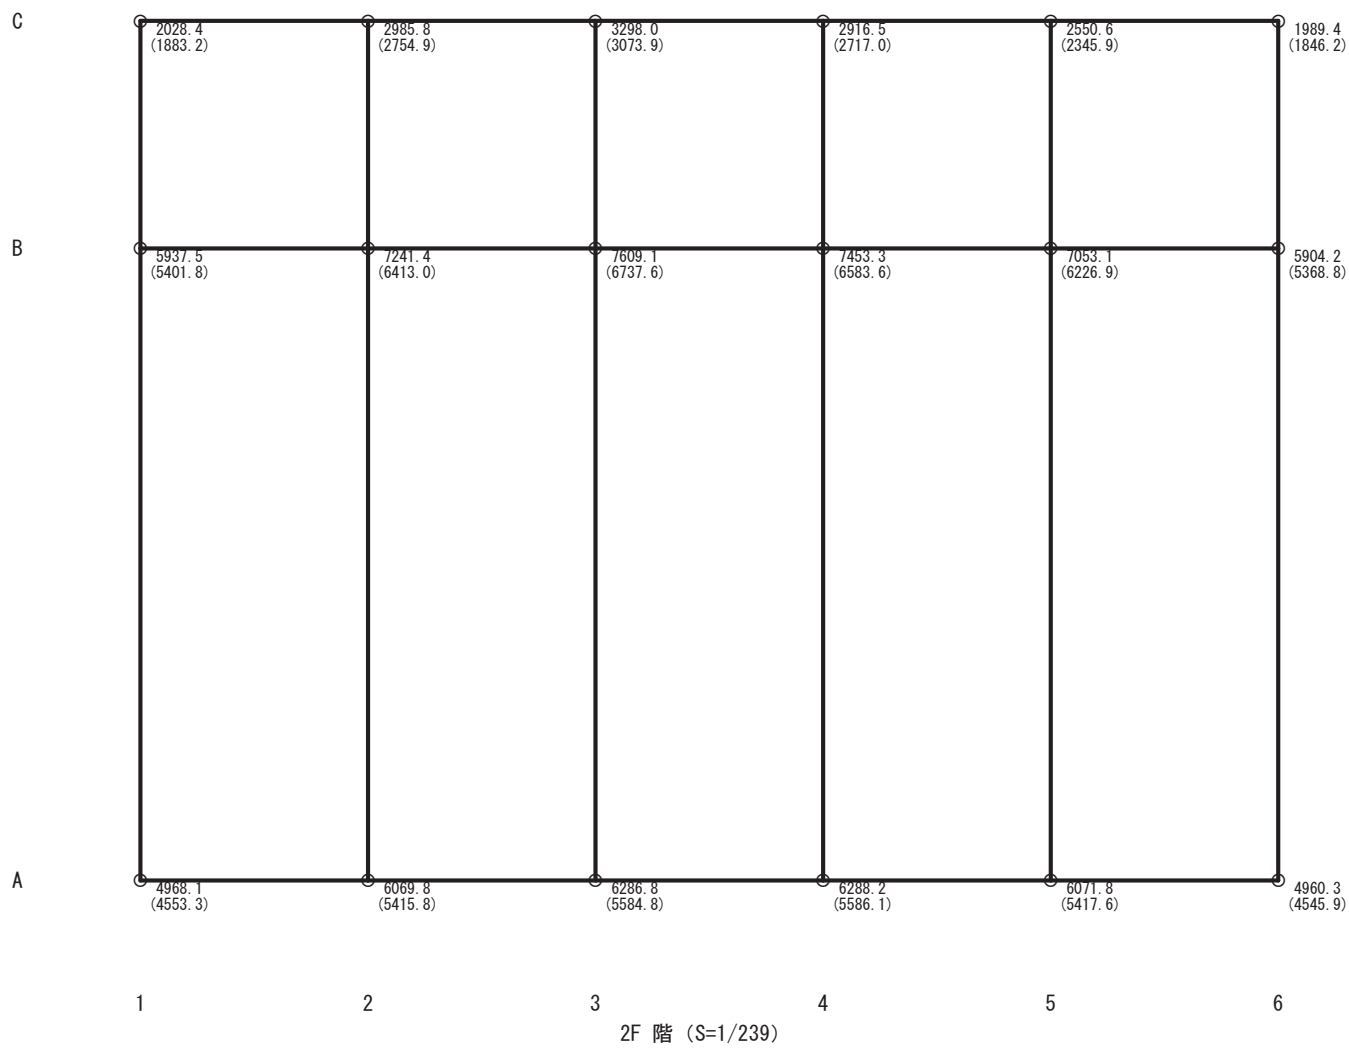

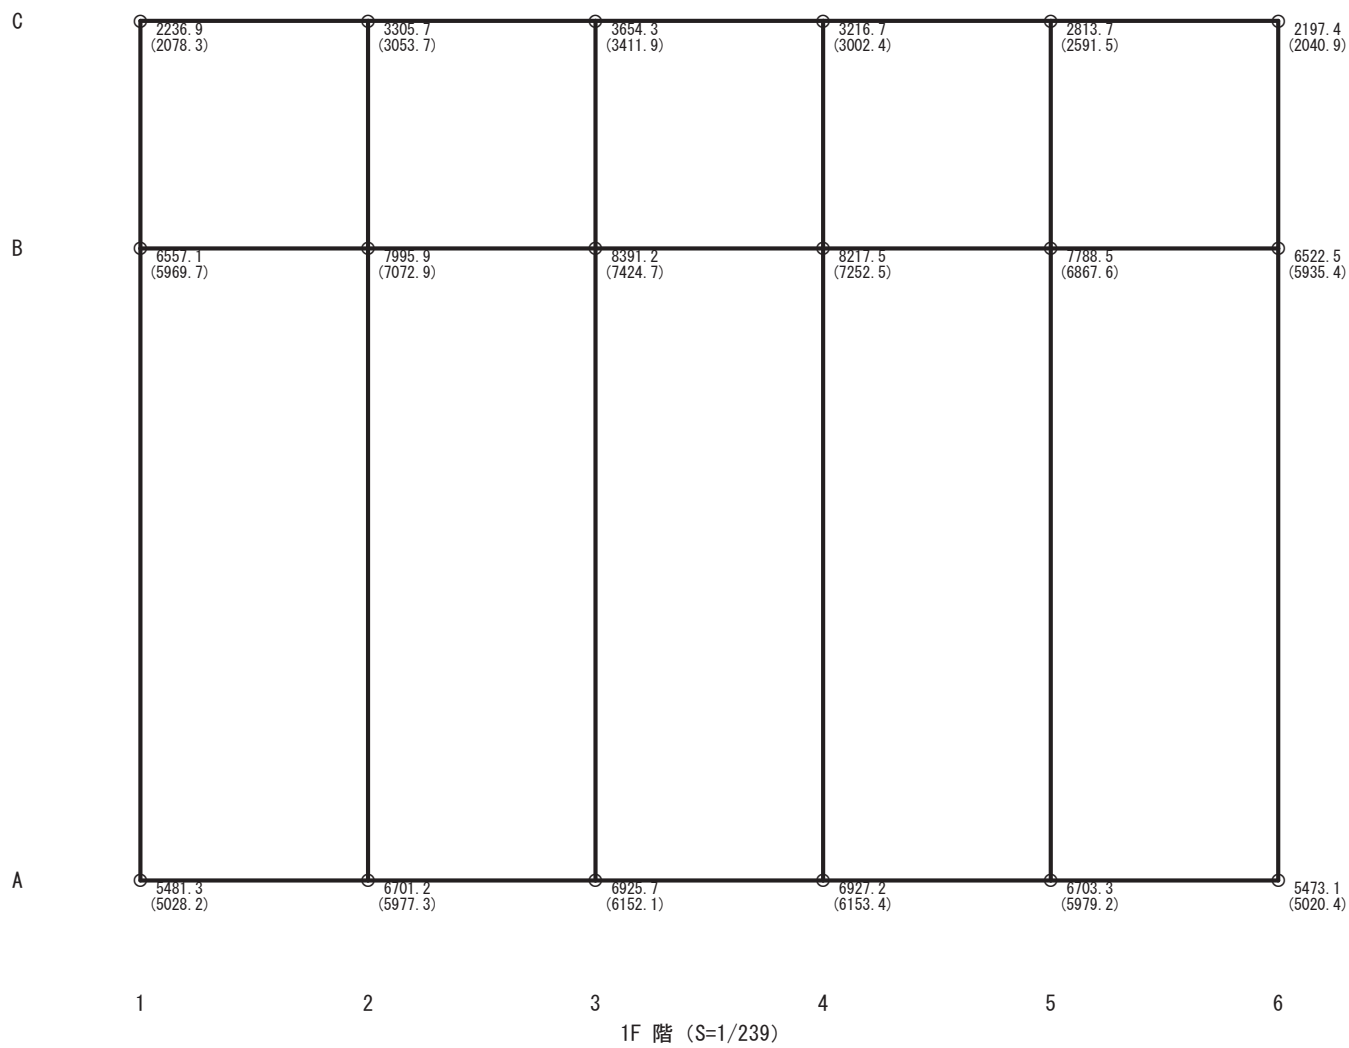

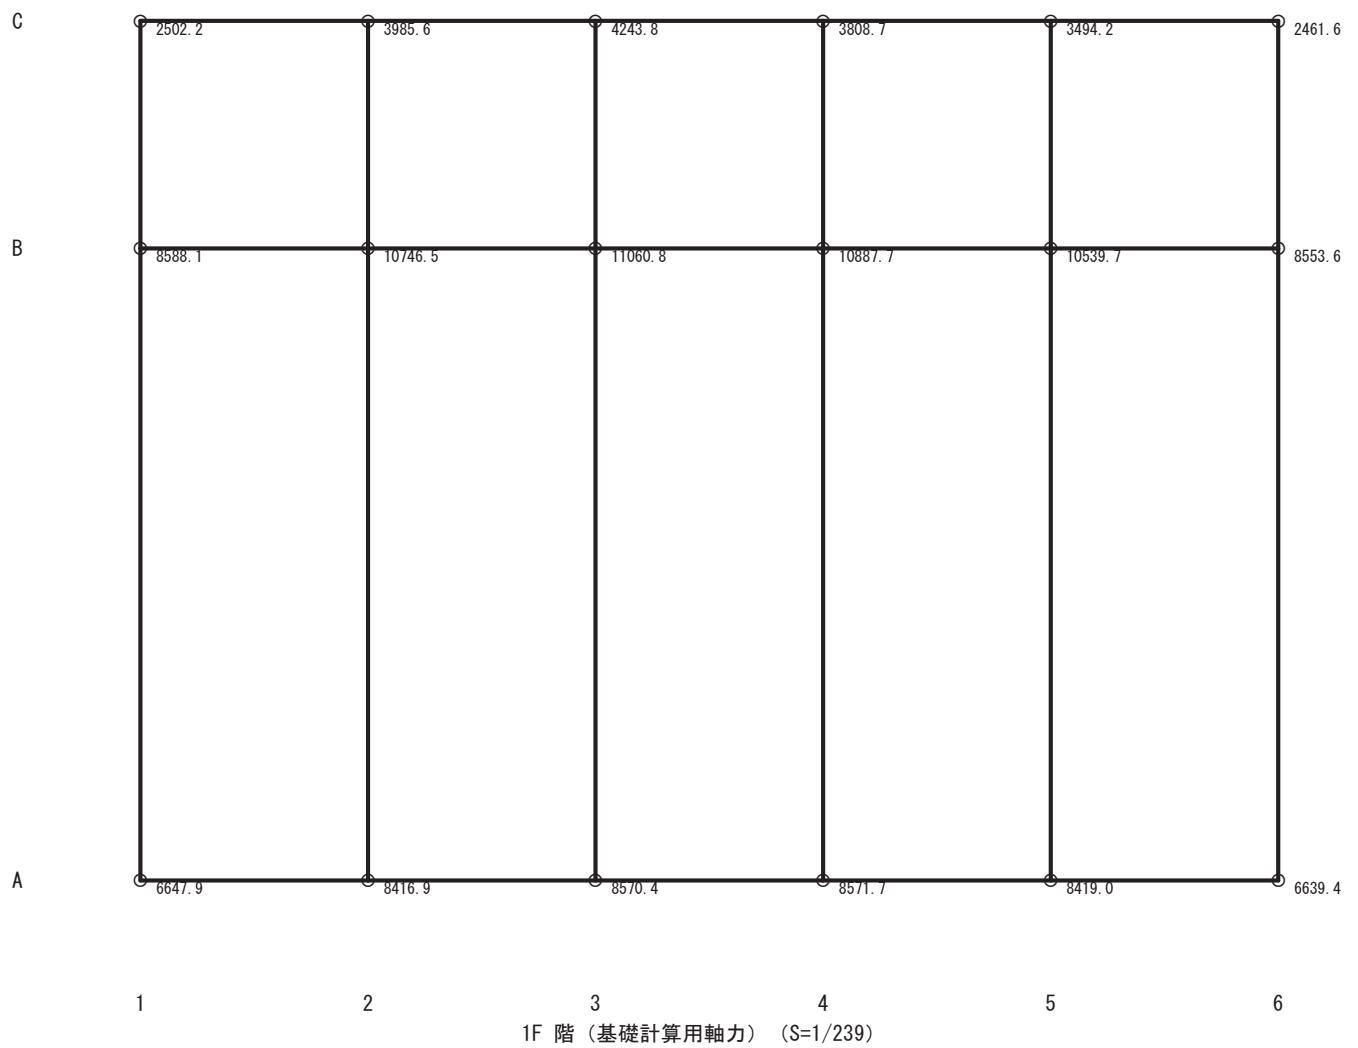

A-2. 4. 2 長期柱軸力表（kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	165.25 (155.07)	242.17 (225.18)	236.71 (218.30)	249.26 (229.83)	252.81 (235.28)	160.05 (150.15)
B	589.80 (550.09)	901.05 (838.79)	917.02 (849.03)	919.54 (851.86)	900.26 (838.37)	587.23 (547.52)
A	442.74 (412.68)	655.47 (609.25)	675.87 (625.30)	675.76 (625.17)	655.41 (609.15)	442.40 (412.35)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	379.61 (353.46)	541.24 (501.15)	576.58 (535.70)	541.56 (502.76)	502.29 (464.93)	369.96 (344.27)
B	1163.59 (1069.19)	1574.68 (1426.86)	1632.49 (1474.80)	1619.45 (1461.99)	1555.77 (1408.27)	1157.73 (1063.35)
A	932.04 (859.47)	1241.89 (1128.06)	1285.35 (1162.56)	1285.33 (1162.51)	1241.92 (1128.05)	931.10 (858.56)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	583.43 (541.81)	834.13 (770.71)	904.50 (840.94)	827.32 (768.68)	745.12 (687.44)	569.36 (528.44)
B	1748.91 (1600.11)	2275.18 (2041.56)	2372.07 (2125.02)	2341.28 (2094.52)	2235.71 (2002.53)	1739.88 (1591.14)

	1	2	3	4	5	6
A	1425.12 (1310.39)	1838.57 (1656.66)	1902.65 (1707.41)	1902.83 (1707.54)	1838.85 (1656.87)	1423.53 (1308.86)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	790.28 (733.20)	1132.46 (1045.53)	1238.27 (1151.85)	1118.56 (1039.92)	993.34 (915.12)	771.73 (715.59)
B	2331.42 (2128.57)	2973.35 (2653.83)	3107.67 (2771.47)	3059.13 (2723.29)	2913.43 (2594.46)	2319.36 (2116.63)
A	1918.11 (1761.42)	2438.44 (2188.18)	2521.88 (2254.13)	2522.22 (2254.41)	2438.94 (2188.60)	1915.84 (1759.25)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	991.17 (919.15)	1425.97 (1316.24)	1567.00 (1458.64)	1402.92 (1305.31)	1235.97 (1138.02)	968.74 (897.87)
B	2915.98 (2659.06)	3681.04 (3274.14)	3850.69 (3424.27)	3784.28 (3358.27)	3600.74 (3194.50)	2901.08 (2644.33)
A	2408.89 (2210.58)	3039.34 (2720.57)	3140.03 (2799.93)	3140.54 (2800.37)	3040.08 (2721.20)	2405.96 (2207.79)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1201.88 (1114.57)	1745.28 (1609.81)	1920.96 (1787.14)	1717.49 (1596.94)	1508.76 (1387.74)	1175.17 (1089.23)
B	3521.20 (3206.69)	4362.40 (3876.43)	4579.78 (4067.00)	4496.59 (3984.61)	4259.96 (3775.08)	3501.34 (3187.04)
A	2929.61 (2685.56)	3635.19 (3250.95)	3769.66 (3356.58)	3770.44 (3357.26)	3636.30 (3251.92)	2925.58 (2681.72)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1416.24 (1313.78)	2068.60 (1907.22)	2278.44 (2119.23)	2035.73 (1892.25)	1785.44 (1641.19)	1385.16 (1284.32)
B	4124.35 (3752.77)	5047.70 (4481.72)	5308.74 (4709.90)	5208.10 (4610.43)	4923.29 (4358.84)	4099.90 (3728.57)
A	3447.91 (3158.61)	4234.55 (3784.16)	4398.29 (3912.48)	4399.25 (3913.32)	4235.91 (3785.35)	3442.71 (3153.68)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1621.68 (1504.78)	2371.43 (2187.05)	2615.19 (2434.11)	2329.63 (2166.97)	2039.61 (1875.19)	1587.13 (1472.04)
B	4726.18 (4298.91)	5768.12 (5116.26)	6067.95 (5378.66)	5949.00 (5261.19)	5621.60 (4971.62)	4698.13 (4271.14)
A	3954.38 (3622.00)	4837.52 (4320.04)	5023.41 (4465.27)	5024.65 (4466.37)	4839.26 (4321.58)	3948.22 (3616.17)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1826.21 (1695.06)	2677.98 (2470.27)	2955.49 (2752.63)	2624.13 (2442.61)	2295.95 (2111.20)	1789.01 (1659.80)
B	5330.86 (4848.69)	6497.18 (5758.15)	6833.23 (6053.30)	6695.65 (5917.39)	6329.08 (5592.17)	5299.80 (4817.91)
A	4461.50 (4087.12)	5448.28 (4863.04)	5652.36 (5022.20)	5653.72 (5023.41)	5450.19 (4864.73)	4454.43 (4080.45)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2028.36 (1883.21)	2985.82 (2754.85)	3297.98 (3073.92)	2916.49 (2716.99)	2550.64 (2345.88)	1989.37 (1846.24)
B	5937.53 (5401.82)	7241.43 (6413.04)	7609.08 (6737.64)	7453.35 (6583.61)	7053.12 (6226.91)	5904.21 (5368.80)
A	4968.12 (4553.25)	6069.82 (5415.83)	6286.82 (5584.82)	6288.21 (5586.07)	6071.80 (5417.59)	4960.31 (4545.87)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2236.87 (2078.33)	3305.65 (3053.71)	3654.28 (3411.85)	3216.67 (3002.38)	2813.75 (2591.49)	2197.36 (2040.85)

	1	2	3	4	5	6
B	6557. 07 (5969. 65)	7995. 93 (7072. 91)	8391. 23 (7424. 67)	8217. 49 (7252. 52)	7788. 49 (6867. 56)	6522. 48 (5935. 37)
A	5481. 28 (5028. 16)	6701. 23 (5977. 32)	6925. 72 (6152. 06)	6927. 24 (6153. 42)	6703. 34 (5979. 21)	5473. 09 (5020. 41)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	2502. 23	3985. 59	4243. 82	3808. 66	3494. 15	2461. 61
B	8588. 14	10746. 46	11060. 76	10887. 67	10539. 75	8553. 61
A	6647. 92	8416. 88	8570. 41	8571. 69	8418. 99	6639. 41

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc

Q. force

sumQ

d

d/h

: 柱のせん断力 (kN)

: 地震力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 層間変位 (cm)

: 層間変形角

Qw

Qsp

sumQ


h

: 壁のせん断力 (kN)


: 水平バネの反力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)


: 階高 (cm)

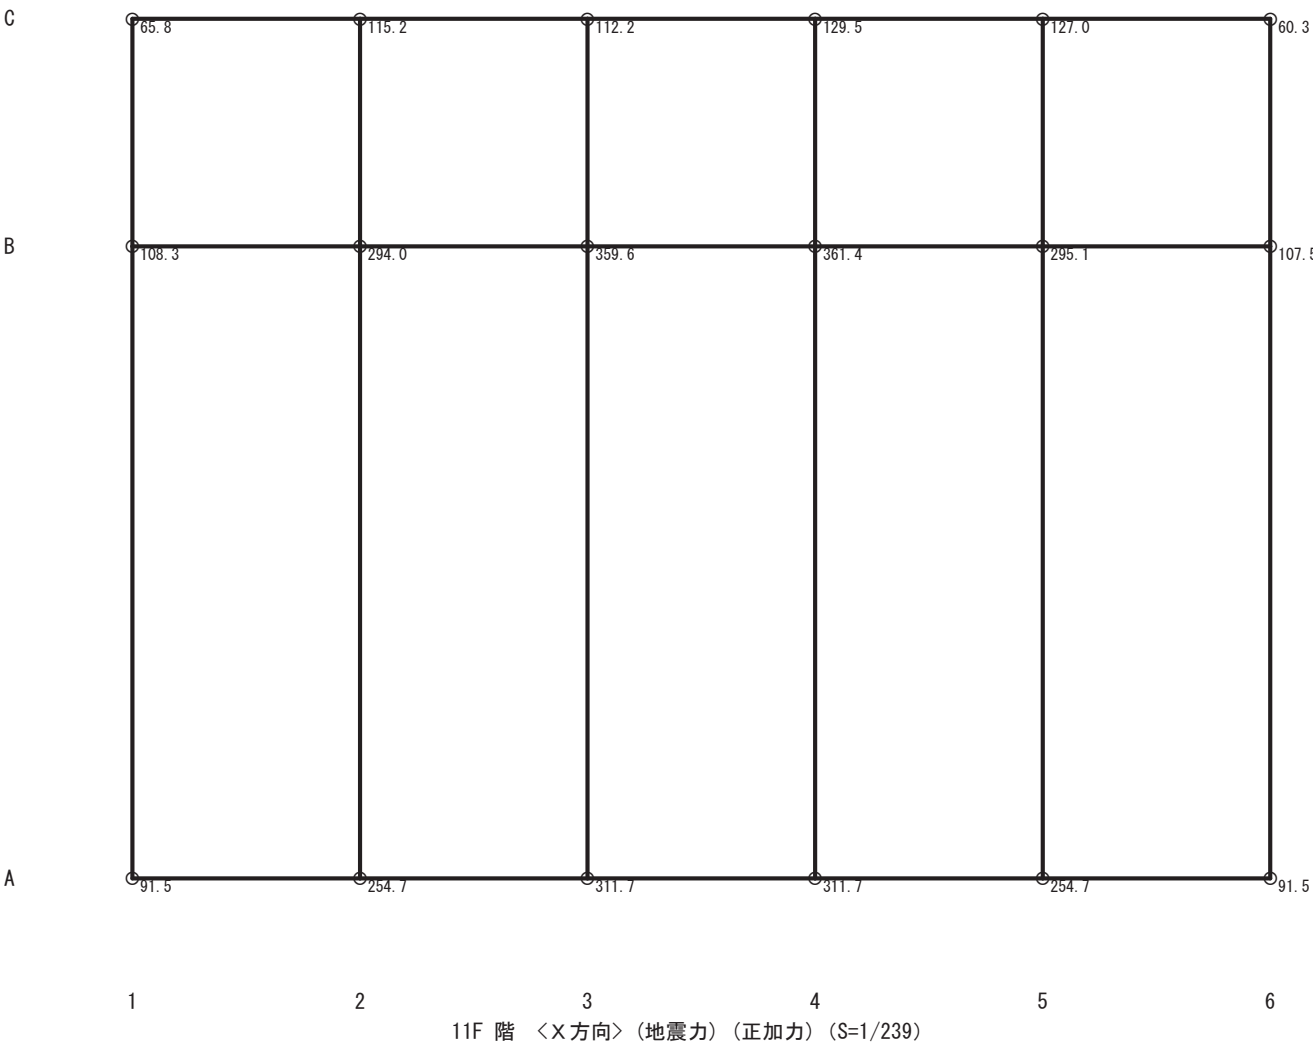


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	610. 04	(17. 7)	610. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1526. 00	(44. 2)	1526. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1315. 68	(38. 1)	1315. 68	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3451. 72	(100. 0)	3451. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

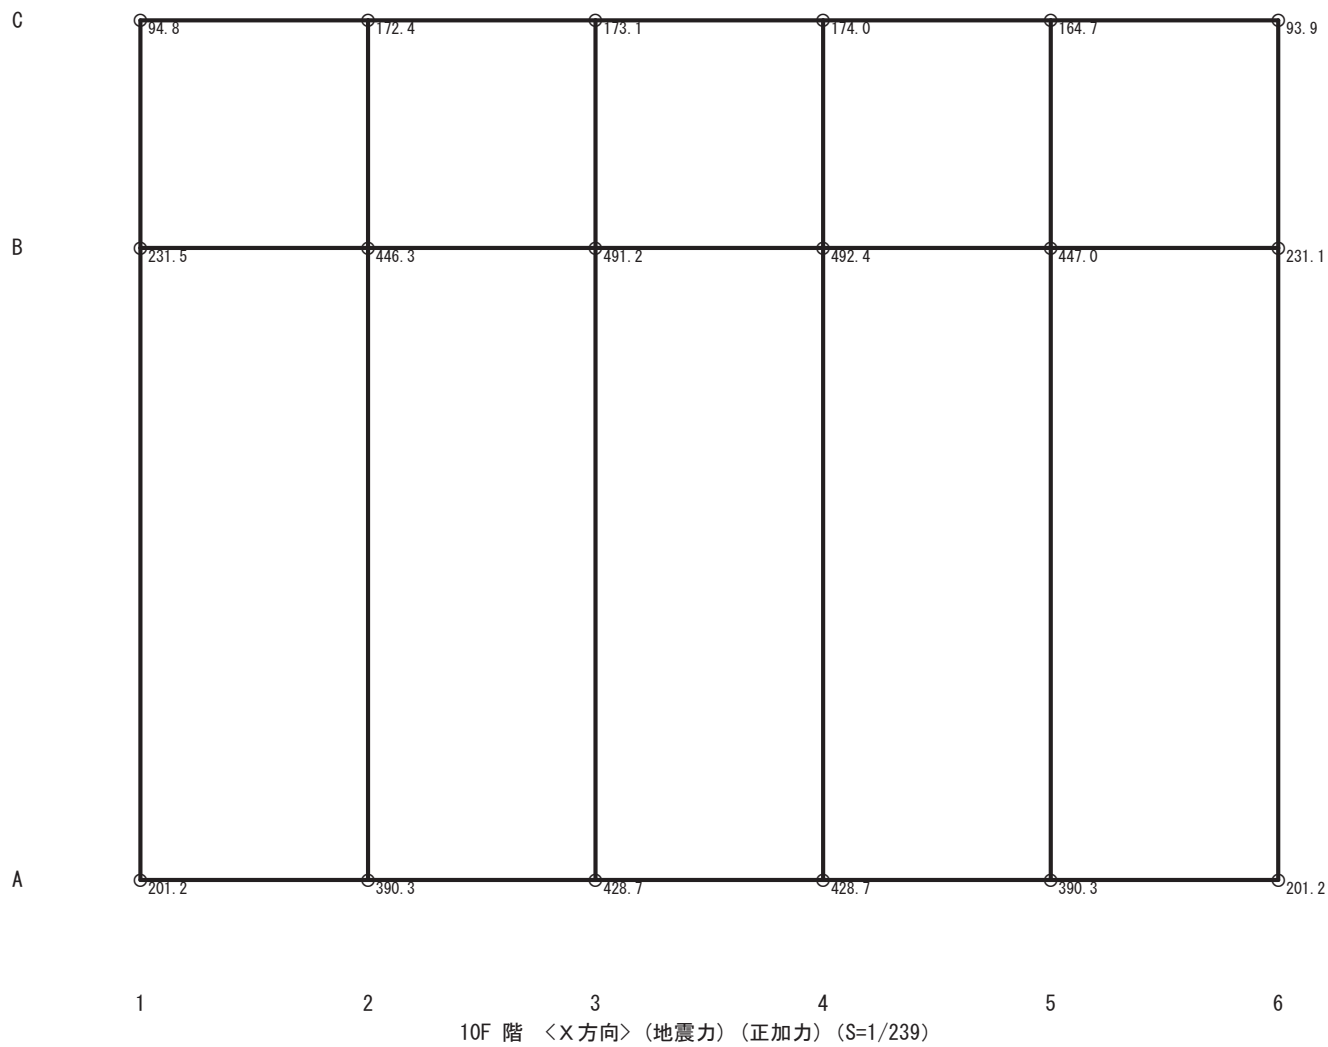


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	872. 86	(16. 6)	872. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2339. 52	(44. 5)	2339. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2040. 36	(38. 8)	2040. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5252. 74	(100. 0)	5252. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

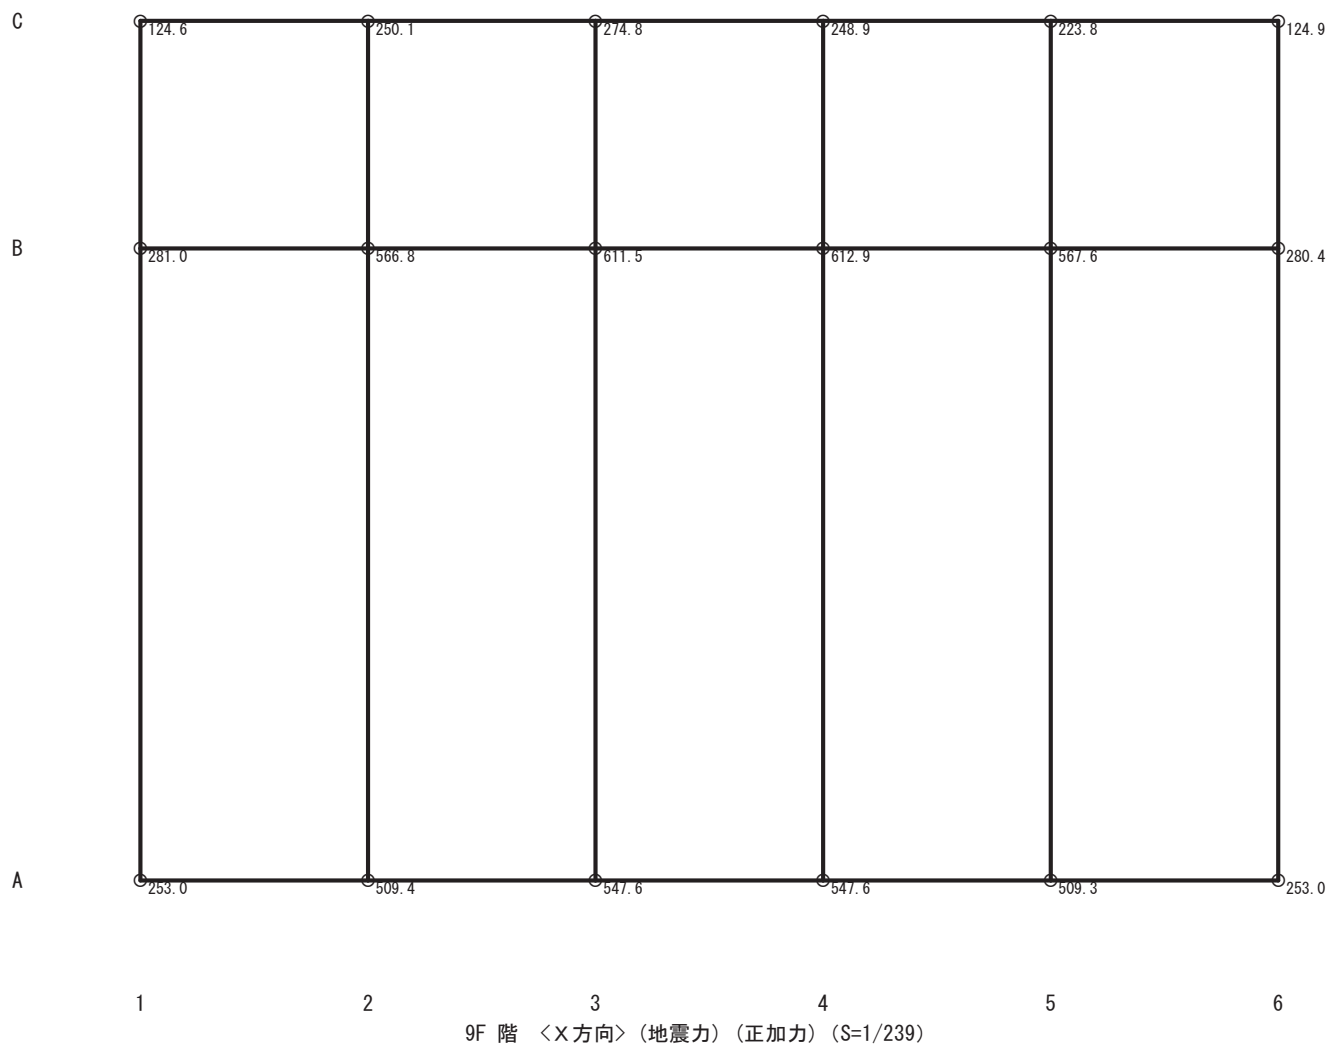


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1247.00	(18.4)	1247.00	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2920.18	(43.0)	2920.18	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2619.94	(38.6)	2619.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6787.12	(100.0)	6787.12	0.00	(100.0)	(0.0)

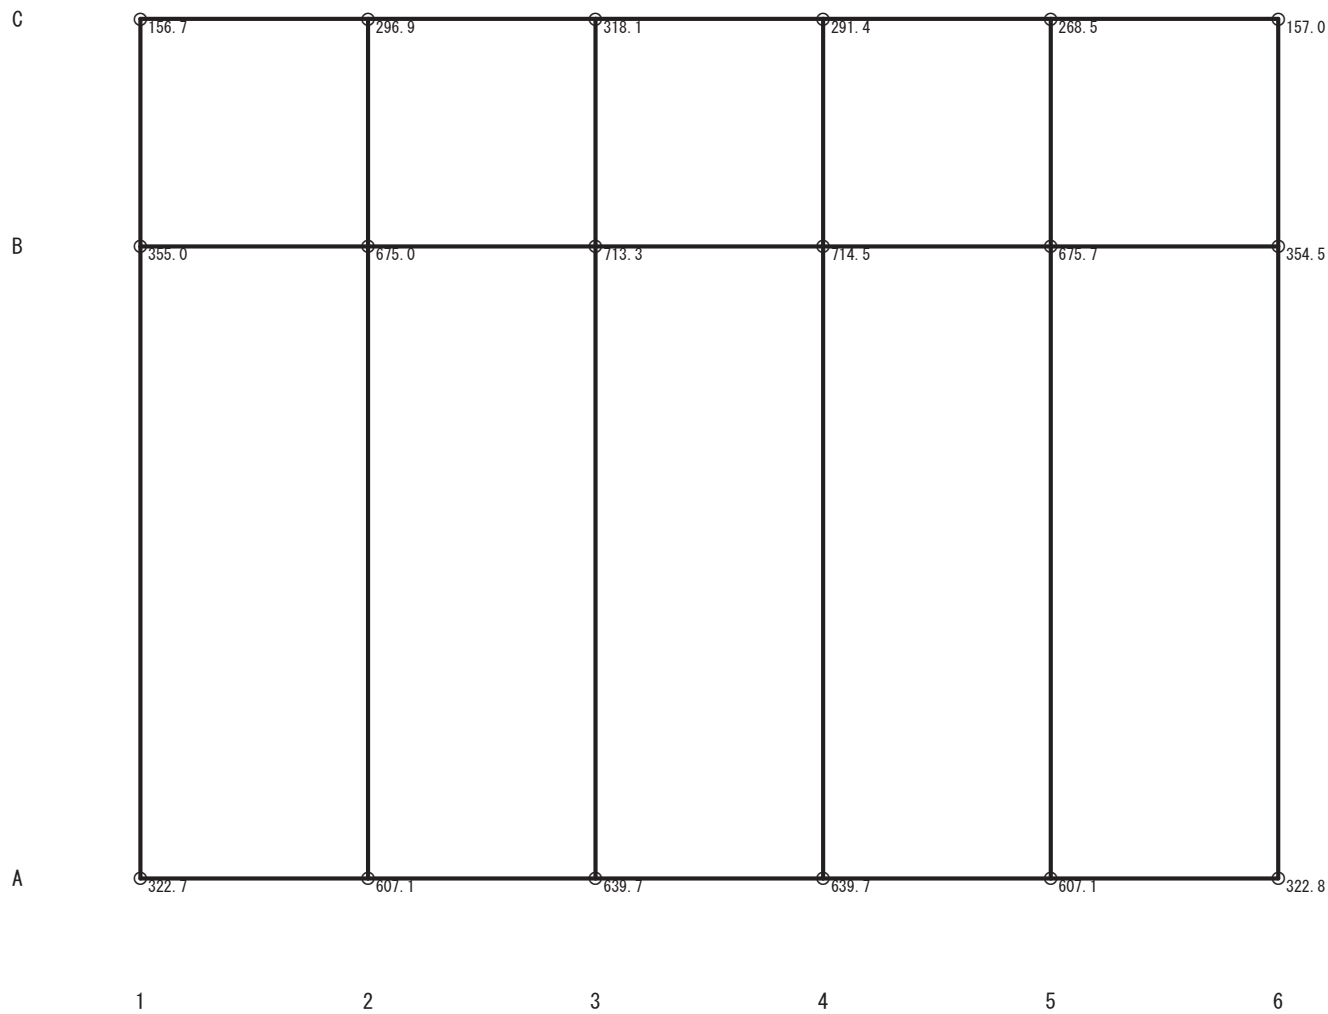


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1488. 69	(18. 3)	1488. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3488. 03	(43. 0)	3488. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3139. 04	(38. 7)	3139. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8115. 77	(100. 0)	8115. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

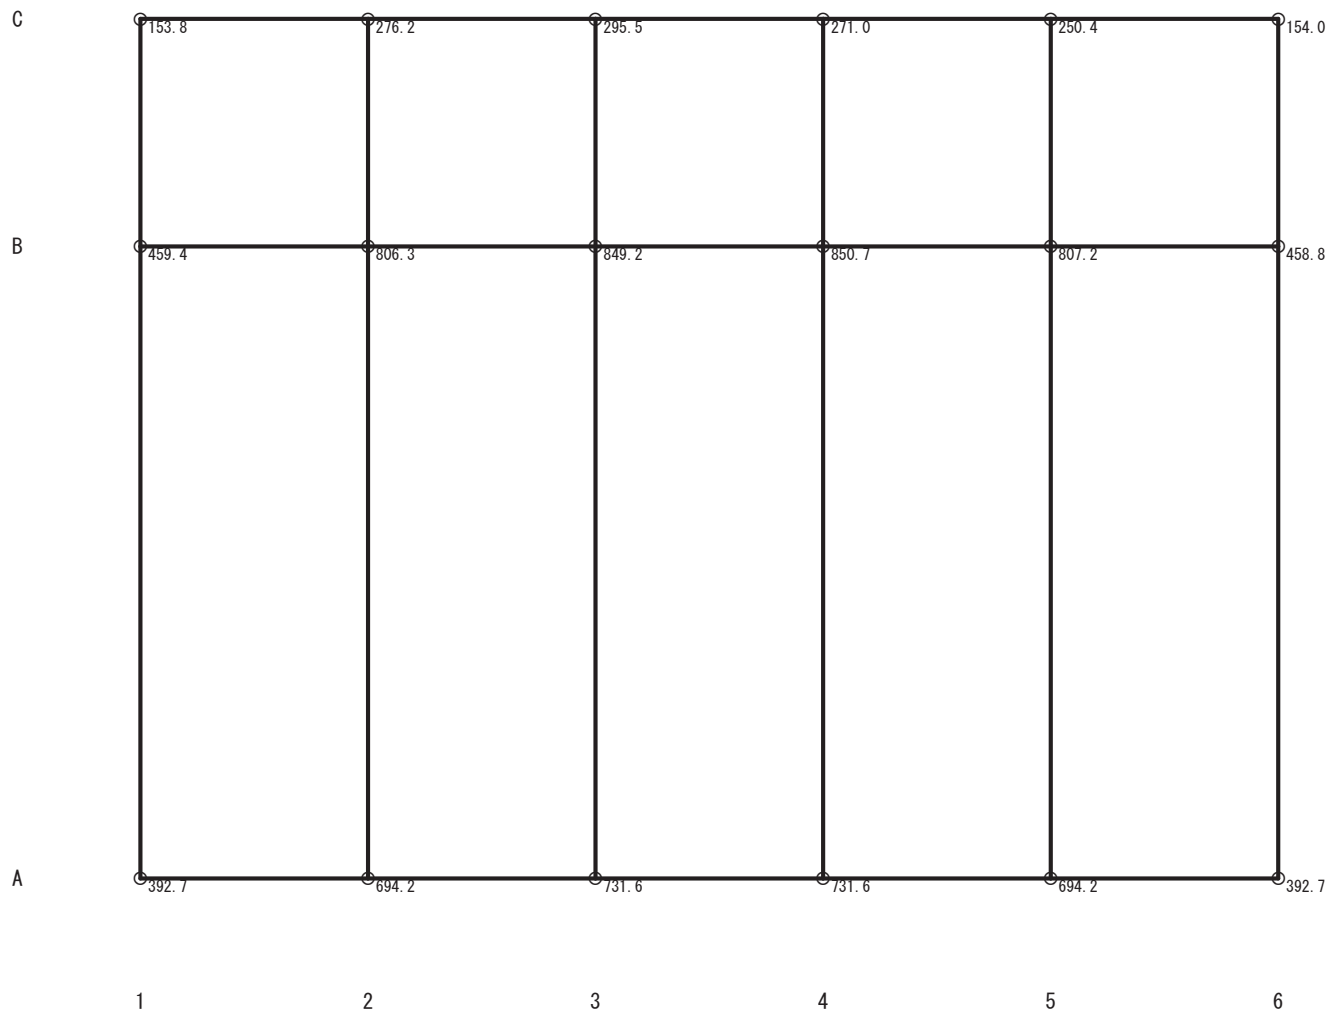


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1400.91	(15.1)	1400.91	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4231.67	(45.7)	4231.67	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3637.04	(39.2)	3637.04	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9269.62	(100.0)	9269.62	0.00	(100.0)	(0.0)

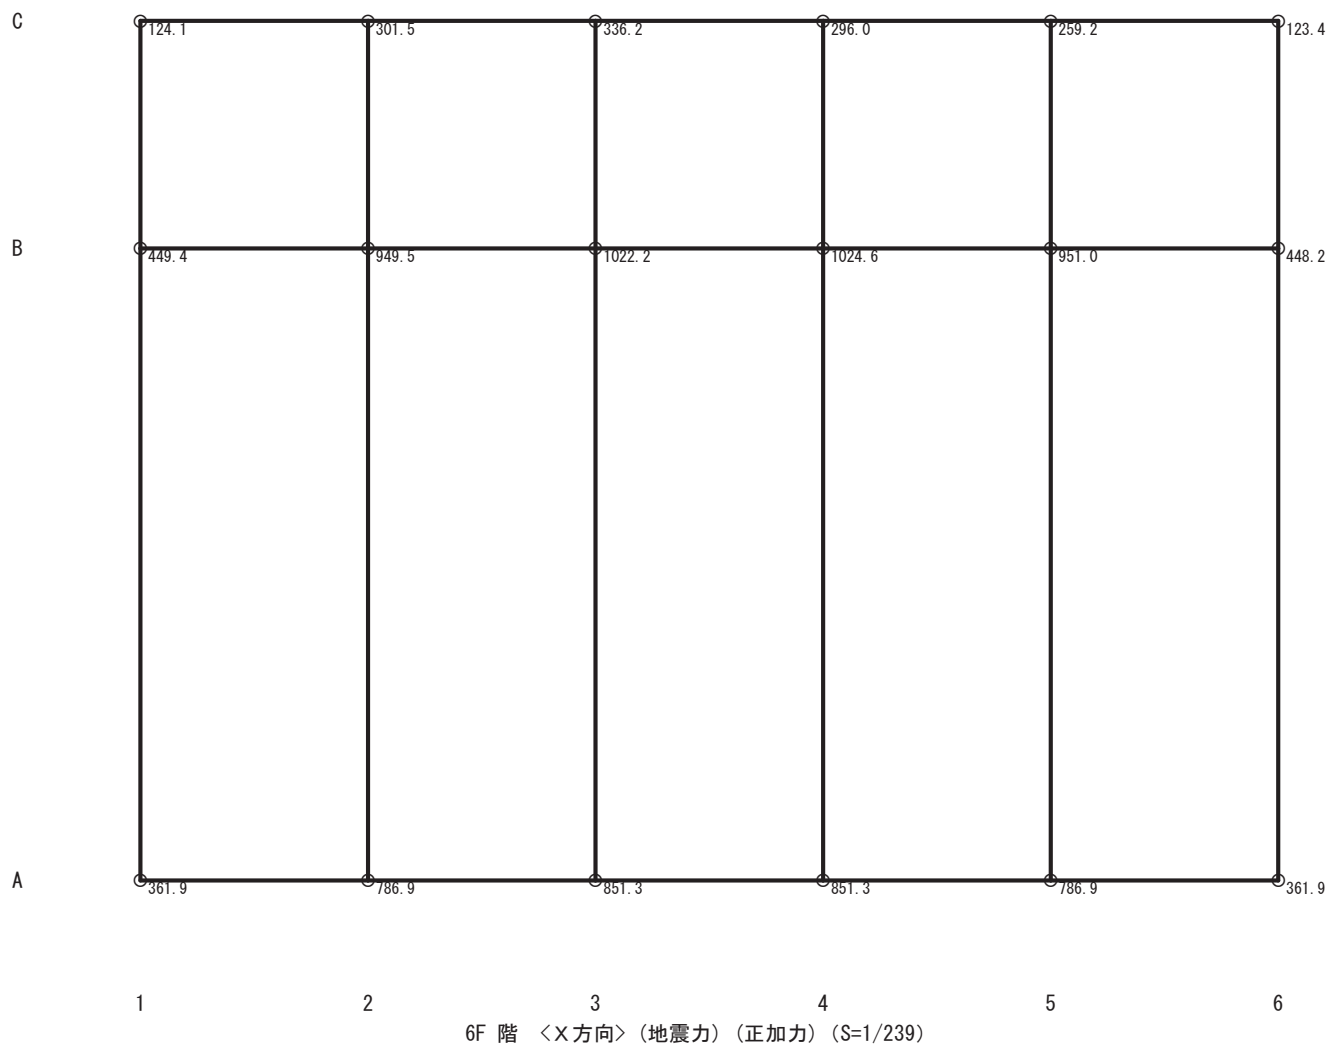


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1440. 27	(14. 0)	1440. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4844. 90	(47. 1)	4844. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4000. 25	(38. 9)	4000. 25	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10285. 43	(100. 0)	10285. 43	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

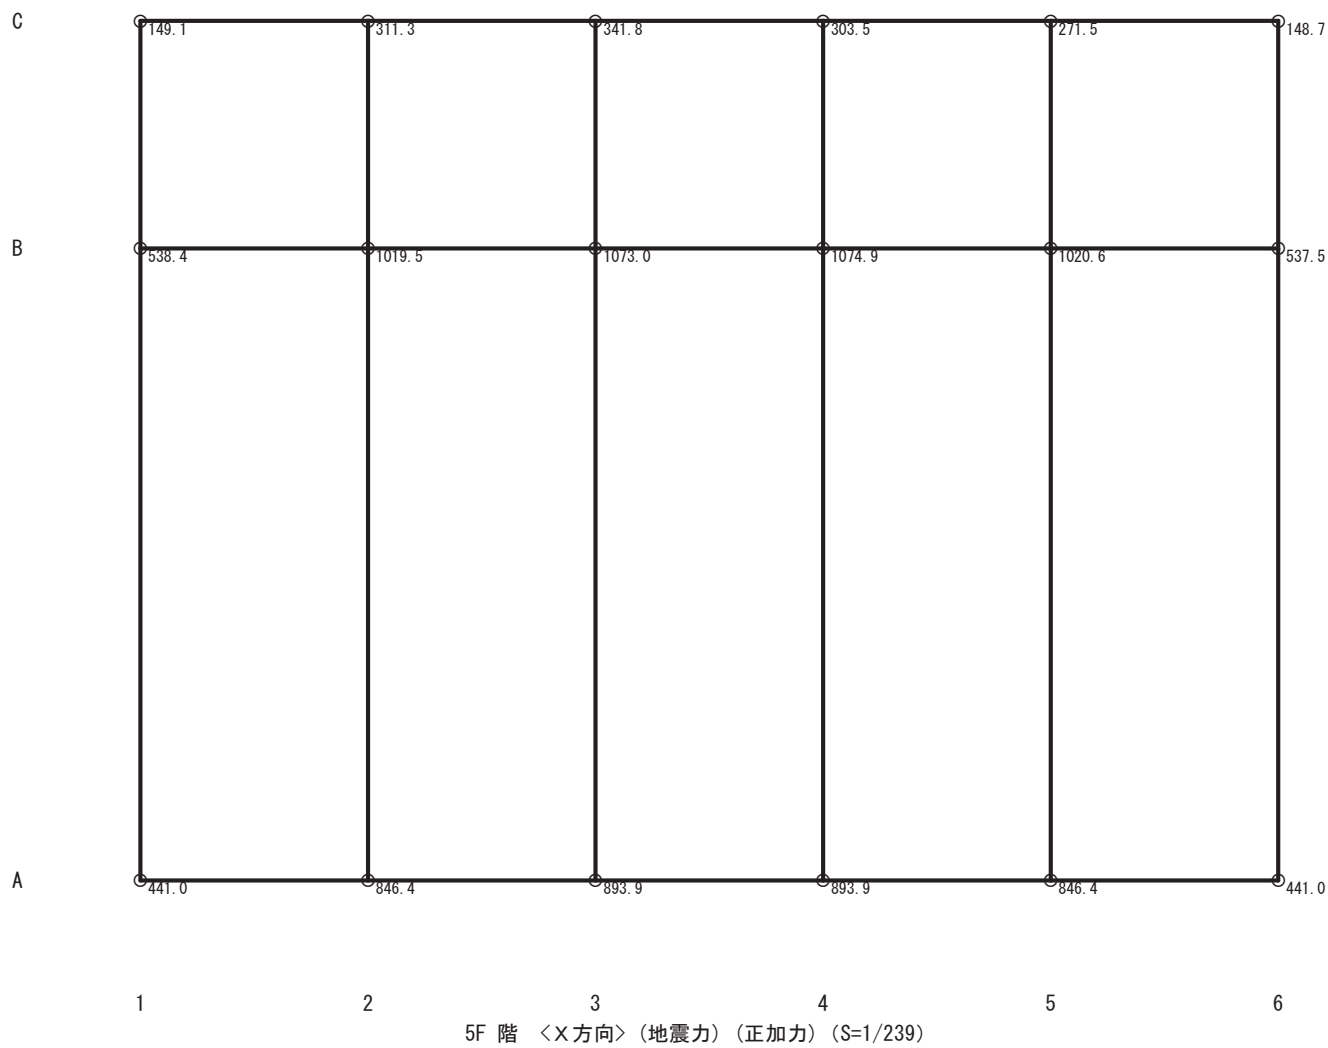


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1526.01	(13.7)	1526.01	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5263.81	(47.2)	5263.81	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4362.68	(39.1)	4362.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11152.50	(100.0)	11152.50	0.00	(100.0)	(0.0)

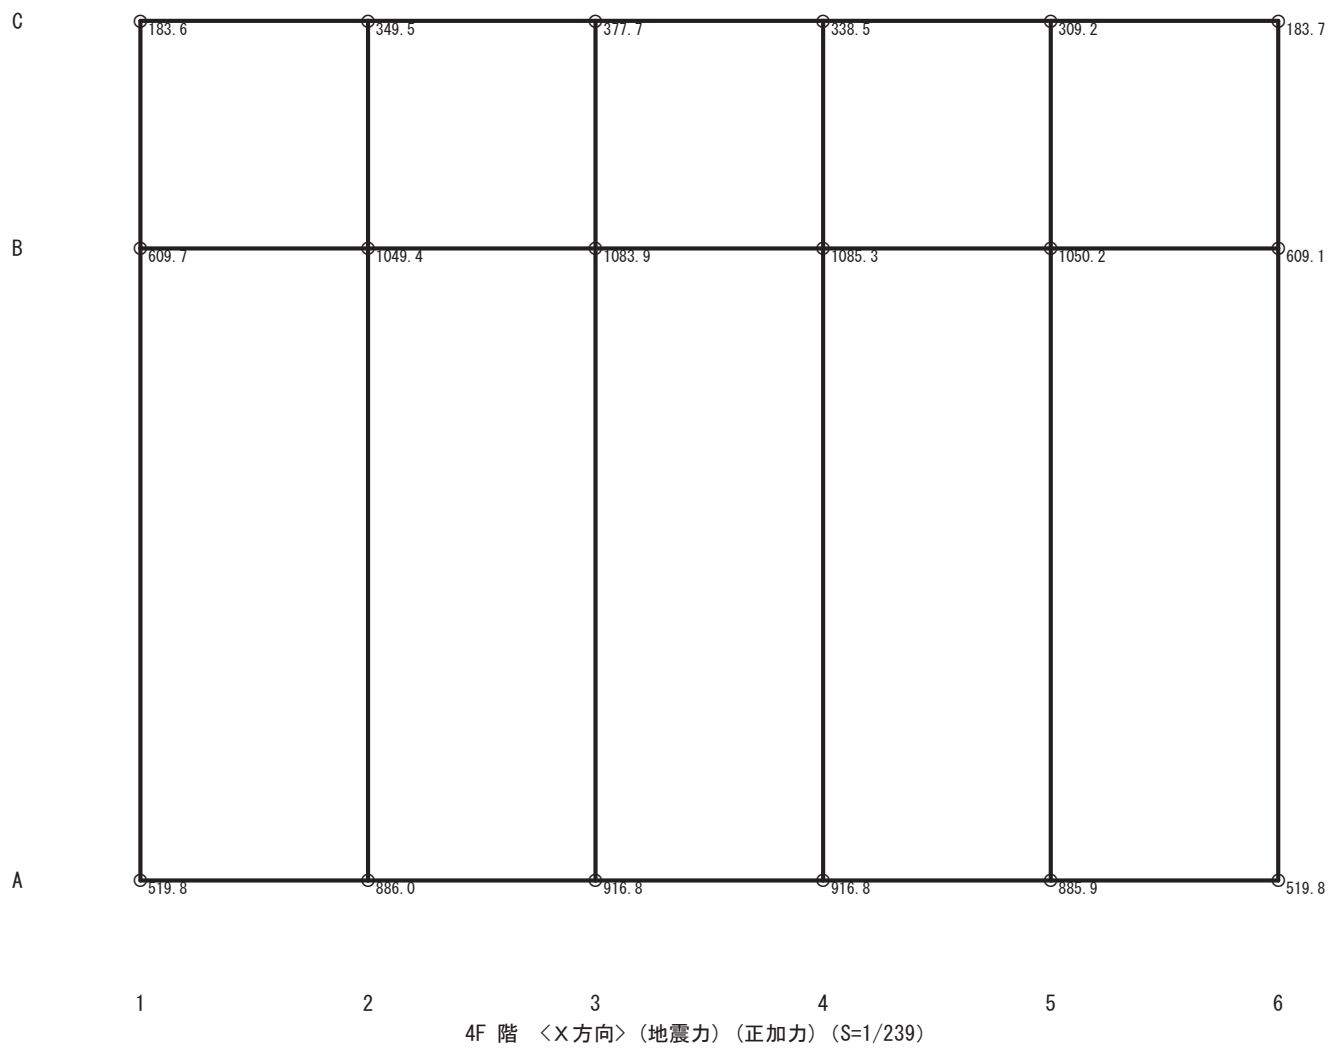


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1742. 27	(14. 7)	1742. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	5487. 64	(46. 2)	5487. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4645. 16	(39. 1)	4645. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11875. 06	(100. 0)	11875. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

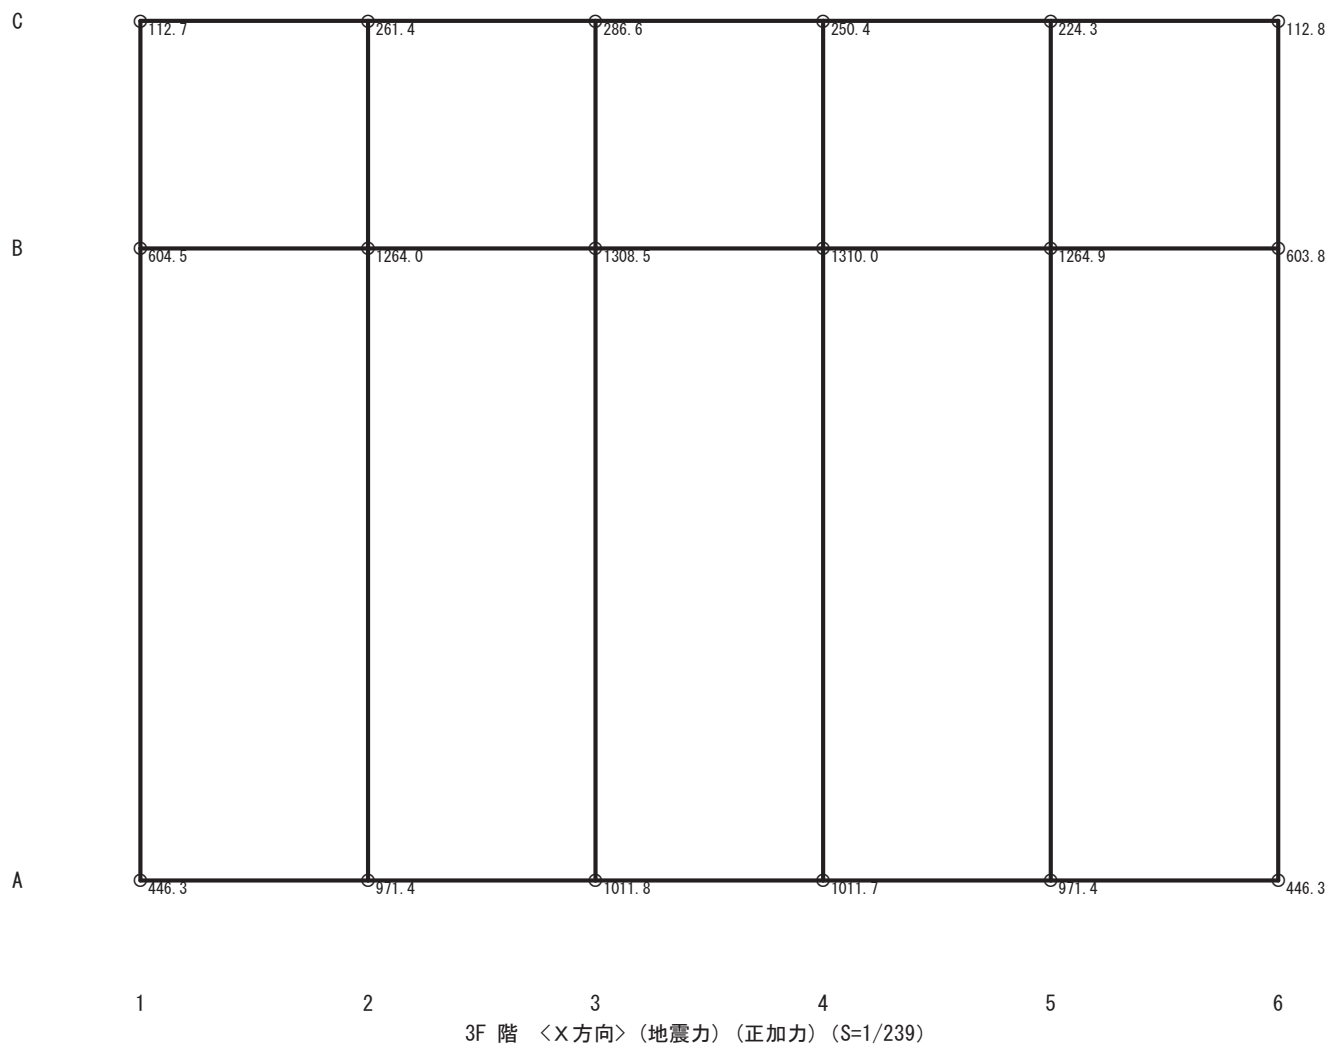

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1248. 13	(10. 0)	1248. 13	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	6355. 74	(51. 0)	6355. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4858. 88	(39. 0)	4858. 88	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	12462. 75	(100. 0)	12462. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

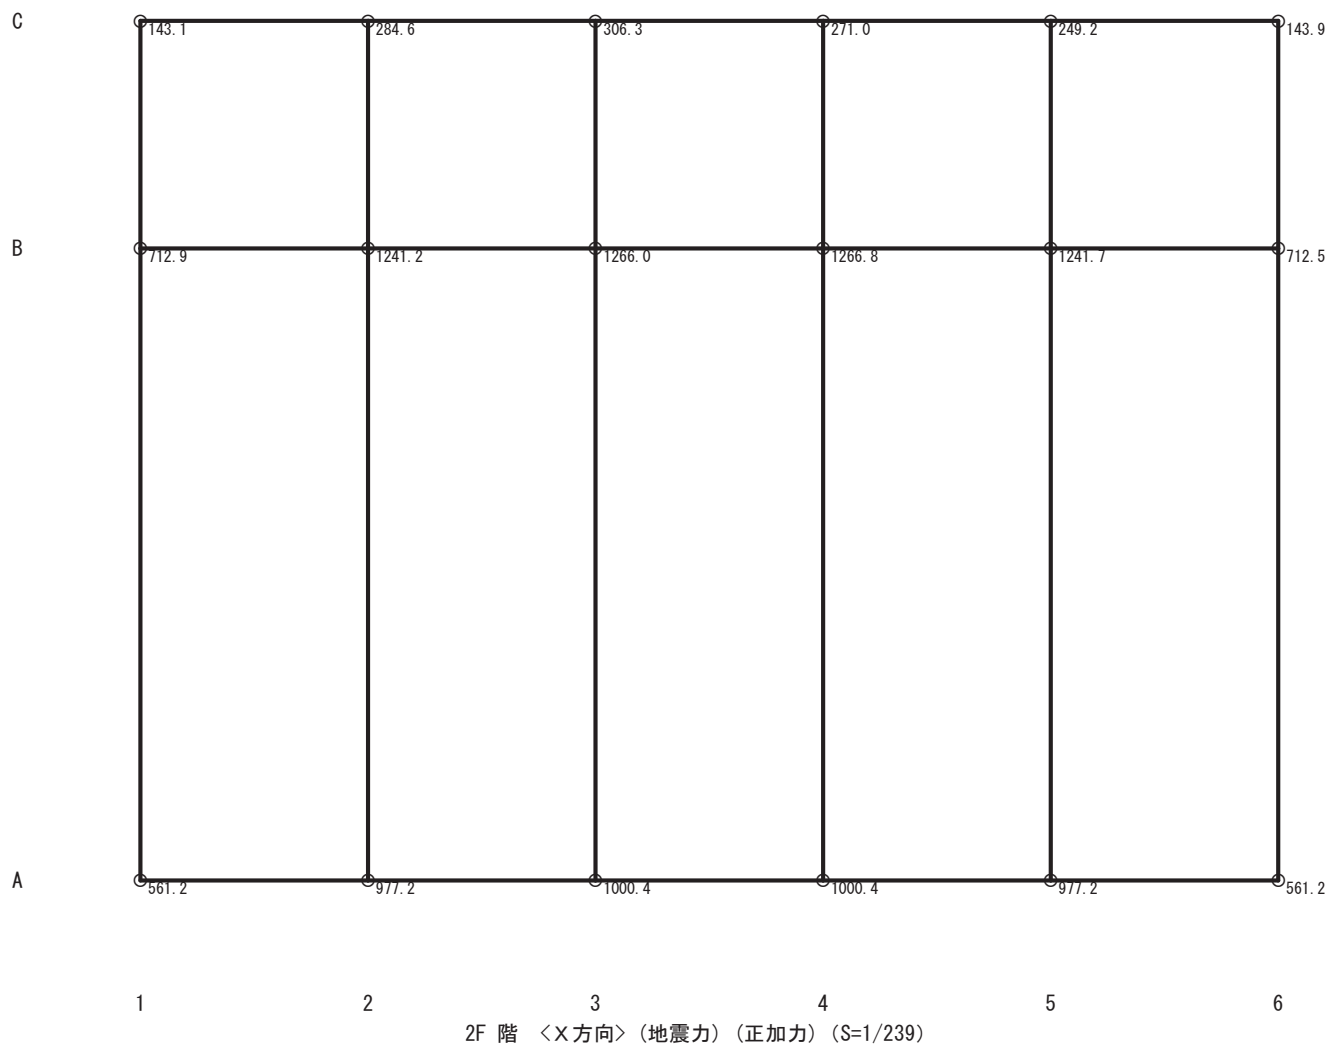

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1398. 14	(10. 8)	1398. 14	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	6441. 07	(49. 9)	6441. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	5077. 55	(39. 3)	5077. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	12916. 76	(100. 0)	12916. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

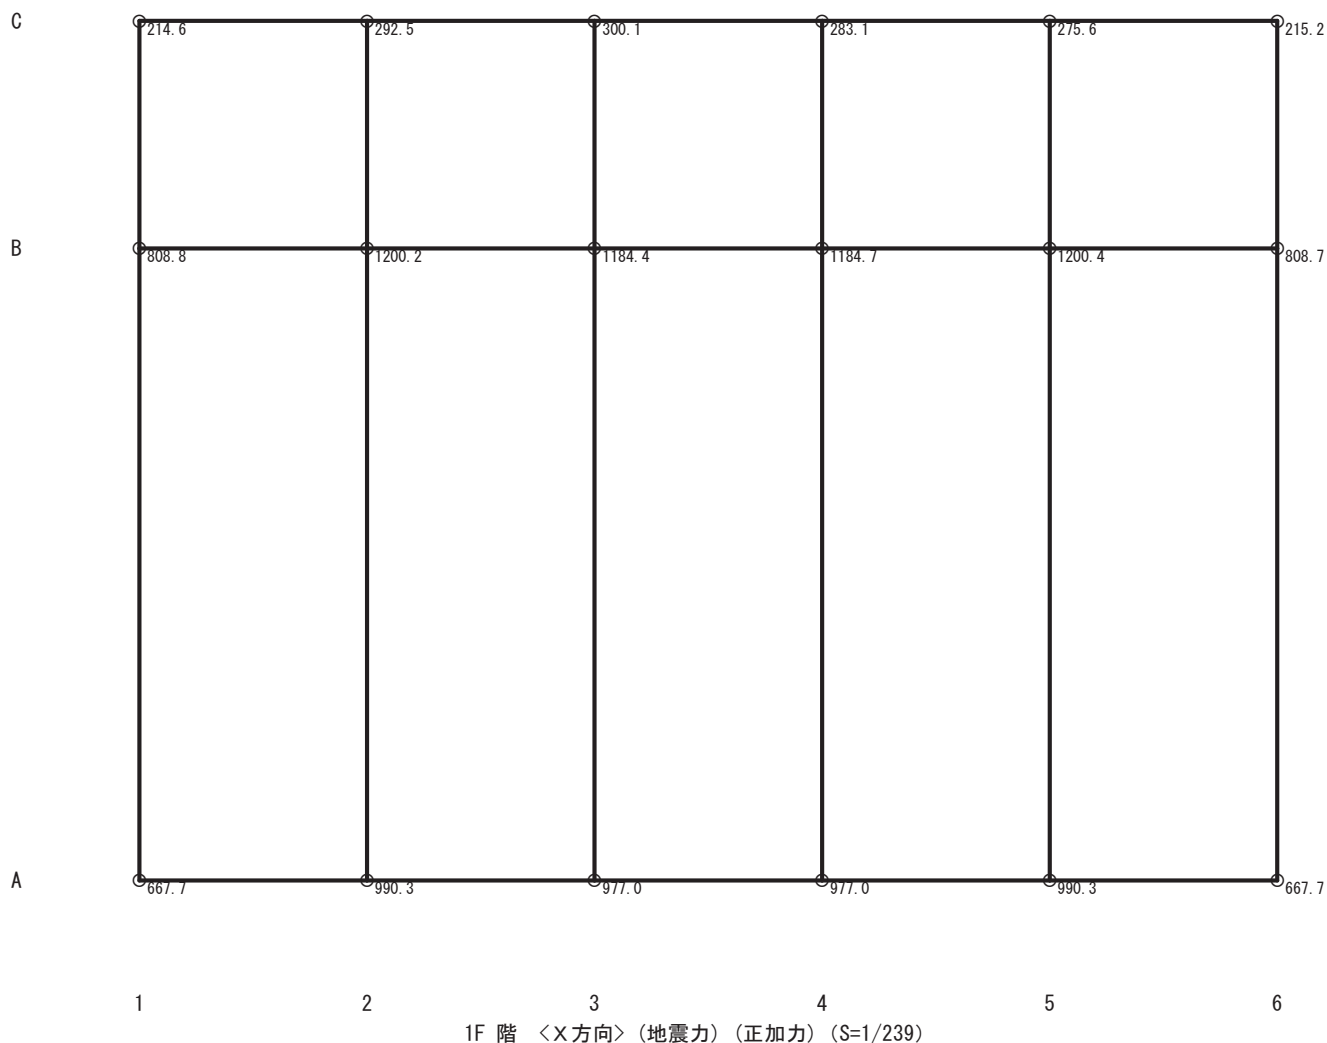

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1581.10	(11.9)	1581.10	0.00	(100.0)	(0.0)
B	6387.19	(48.2)	6387.19	0.00	(100.0)	(0.0)
A	5269.80	(39.8)	5269.80	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	13238.09	(100.0)	13238.09	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	3451.72	3451.72	(100.0)	0.00	(0.0)	3451.72	0.00	3451.72
10F	5252.74	5252.74	(100.0)	0.00	(0.0)	5252.74	0.00	5252.74
9F	6787.12	6787.12	(100.0)	0.00	(0.0)	6787.12	0.00	6787.12
8F	8115.77	8115.77	(100.0)	0.00	(0.0)	8115.77	0.00	8115.77
7F	9269.62	9269.62	(100.0)	0.00	(0.0)	9269.62	0.00	9269.62
6F	10285.43	10285.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10285.43	0.00	10285.43
5F	11152.50	11152.50	(100.0)	0.00	(0.0)	11152.50	0.00	11152.50
4F	11875.06	11875.06	(100.0)	0.00	(0.0)	11875.06	0.00	11875.06
3F	12462.75	12462.75	(100.0)	0.00	(0.0)	12462.75	0.00	12462.75
2F	12916.76	12916.76	(100.0)	0.00	(0.0)	12916.76	0.00	12916.76
1F	13238.09	13238.09	(100.0)	0.00	(0.0)	13238.09	0.00	13238.09

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.7794	400.0	1/513
10F	C	1	1.1463	400.0	1/348
9F	C	1	1.3854	400.0	1/288
8F	C	1	1.5982	400.0	1/250


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
7F	C	1	1. 5753	400. 0	1/253
6F	C	1	1. 2160	400. 0	1/328
5F	C	1	1. 2659	400. 0	1/315
4F	C	1	1. 2941	400. 0	1/309
3F	C	1	1. 1022	400. 0	1/362
2F	C	1	1. 0308	400. 0	1/388
1F	C	1	0. 6344	400. 0	1/630

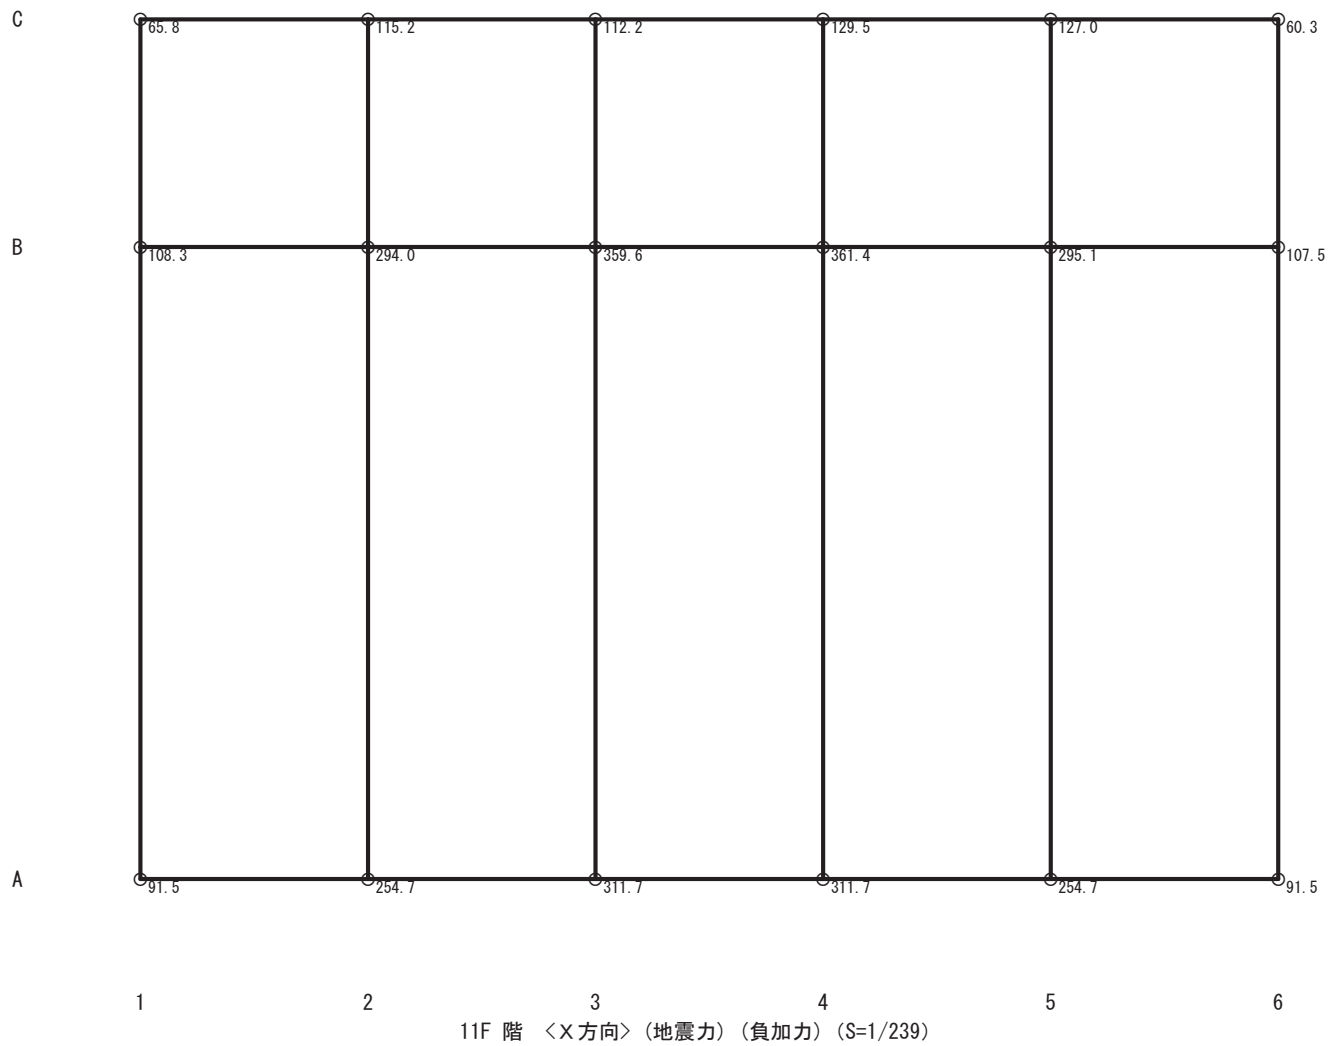


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	610. 04	(17. 7)	610. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1526. 00	(44. 2)	1526. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1315. 68	(38. 1)	1315. 68	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3451. 72	(100. 0)	3451. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

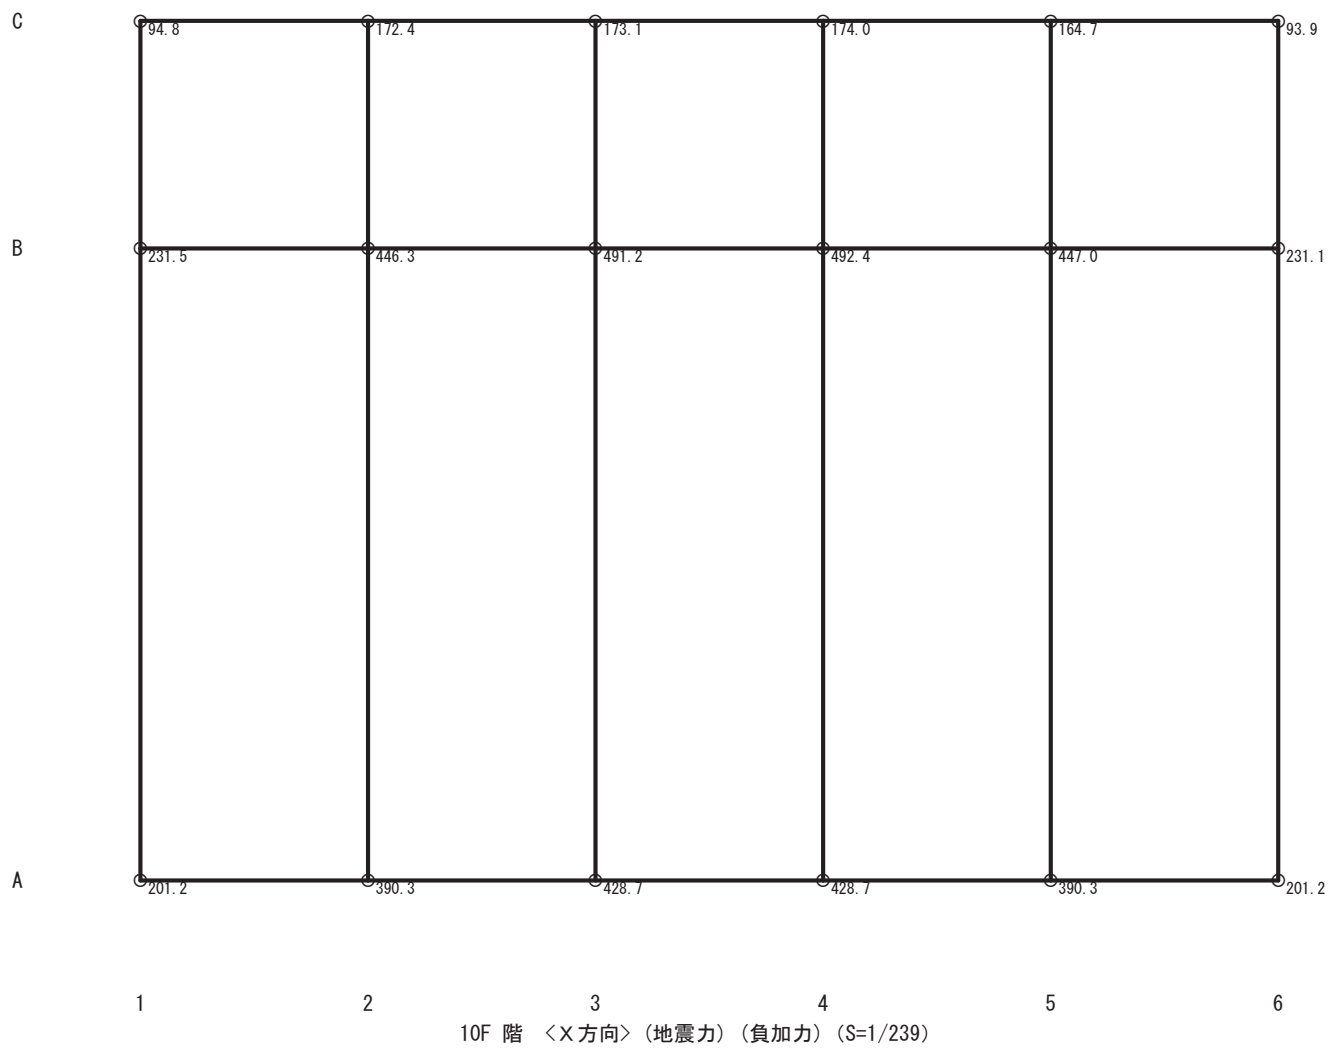


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	872.86	(16.6)	872.86	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2339.52	(44.5)	2339.52	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2040.36	(38.8)	2040.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5252.74	(100.0)	5252.74	0.00	(100.0)	(0.0)

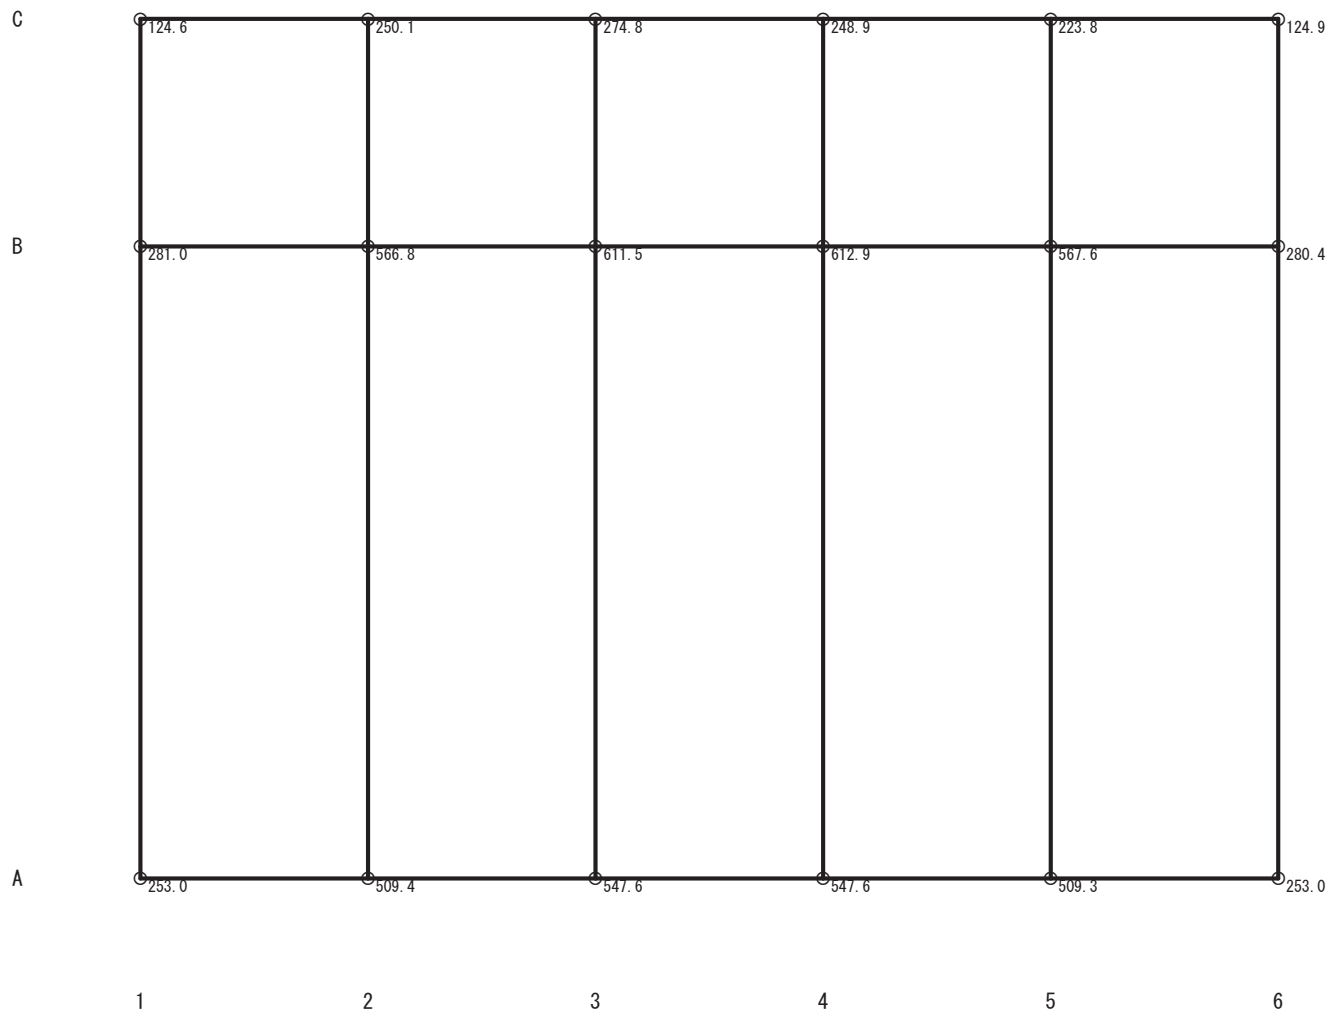


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1247.00	(18.4)	1247.00	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2920.18	(43.0)	2920.18	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2619.94	(38.6)	2619.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6787.12	(100.0)	6787.12	0.00	(100.0)	(0.0)

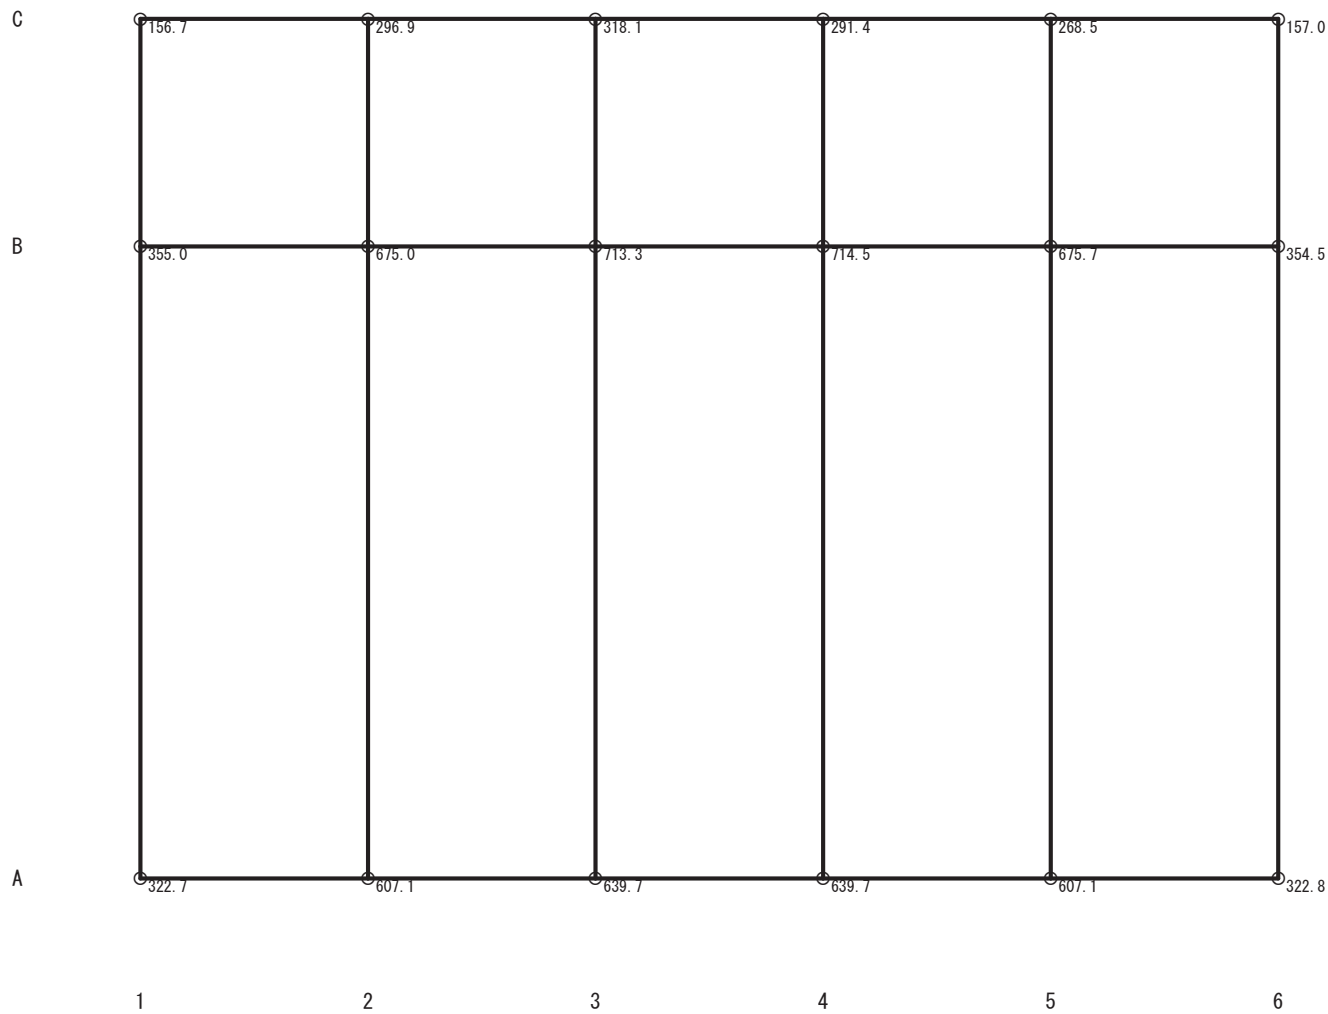


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1488. 69	(18. 3)	1488. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3488. 03	(43. 0)	3488. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3139. 04	(38. 7)	3139. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8115. 77	(100. 0)	8115. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

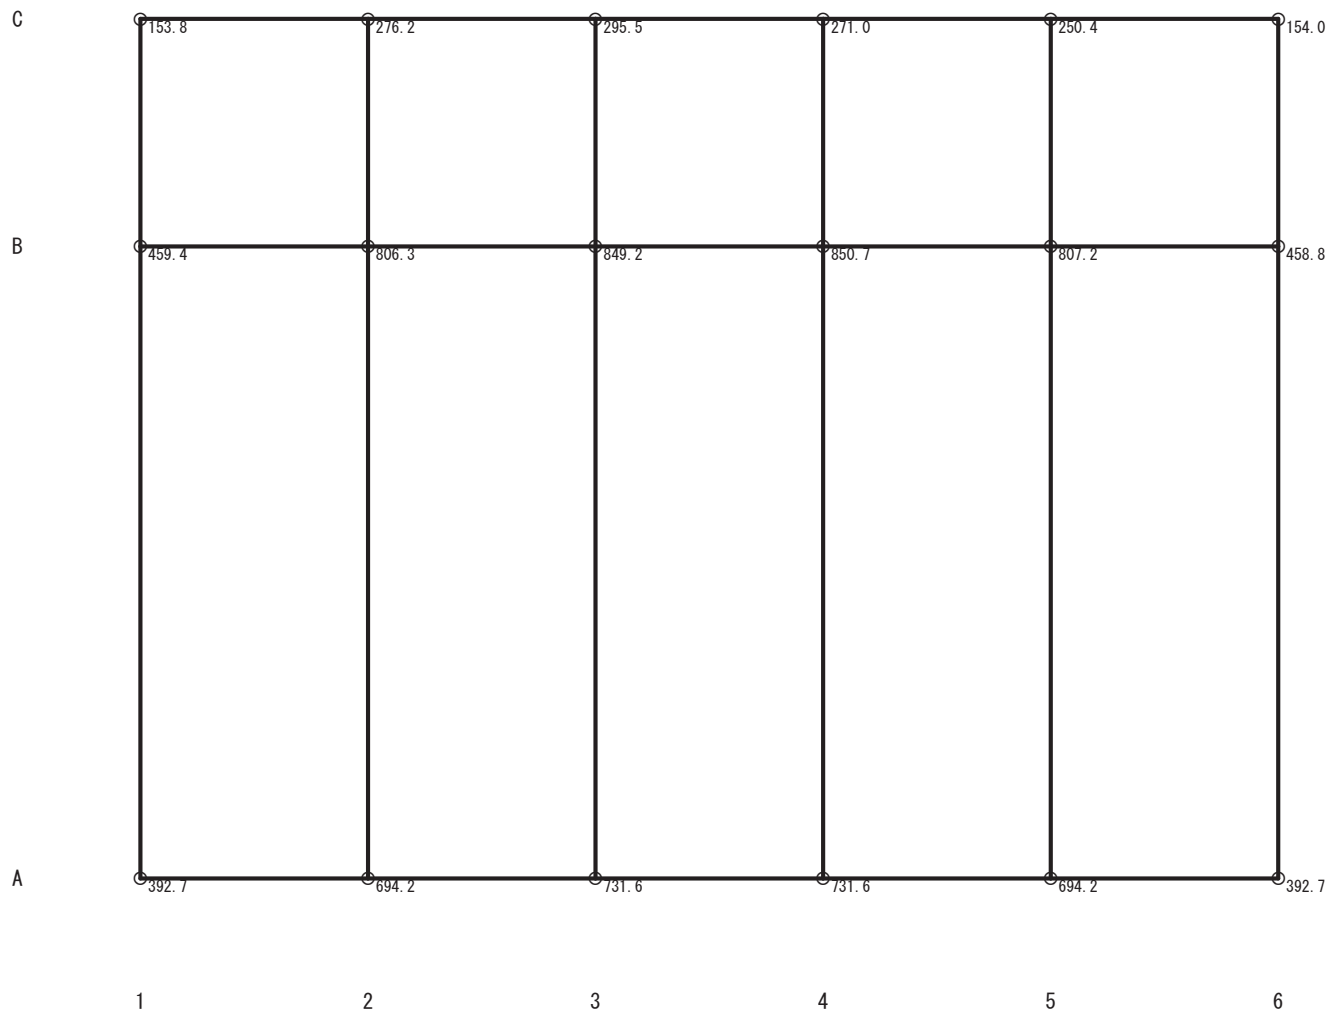


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1400.91	(15.1)	1400.91	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4231.67	(45.7)	4231.67	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3637.04	(39.2)	3637.04	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9269.62	(100.0)	9269.62	0.00	(100.0)	(0.0)

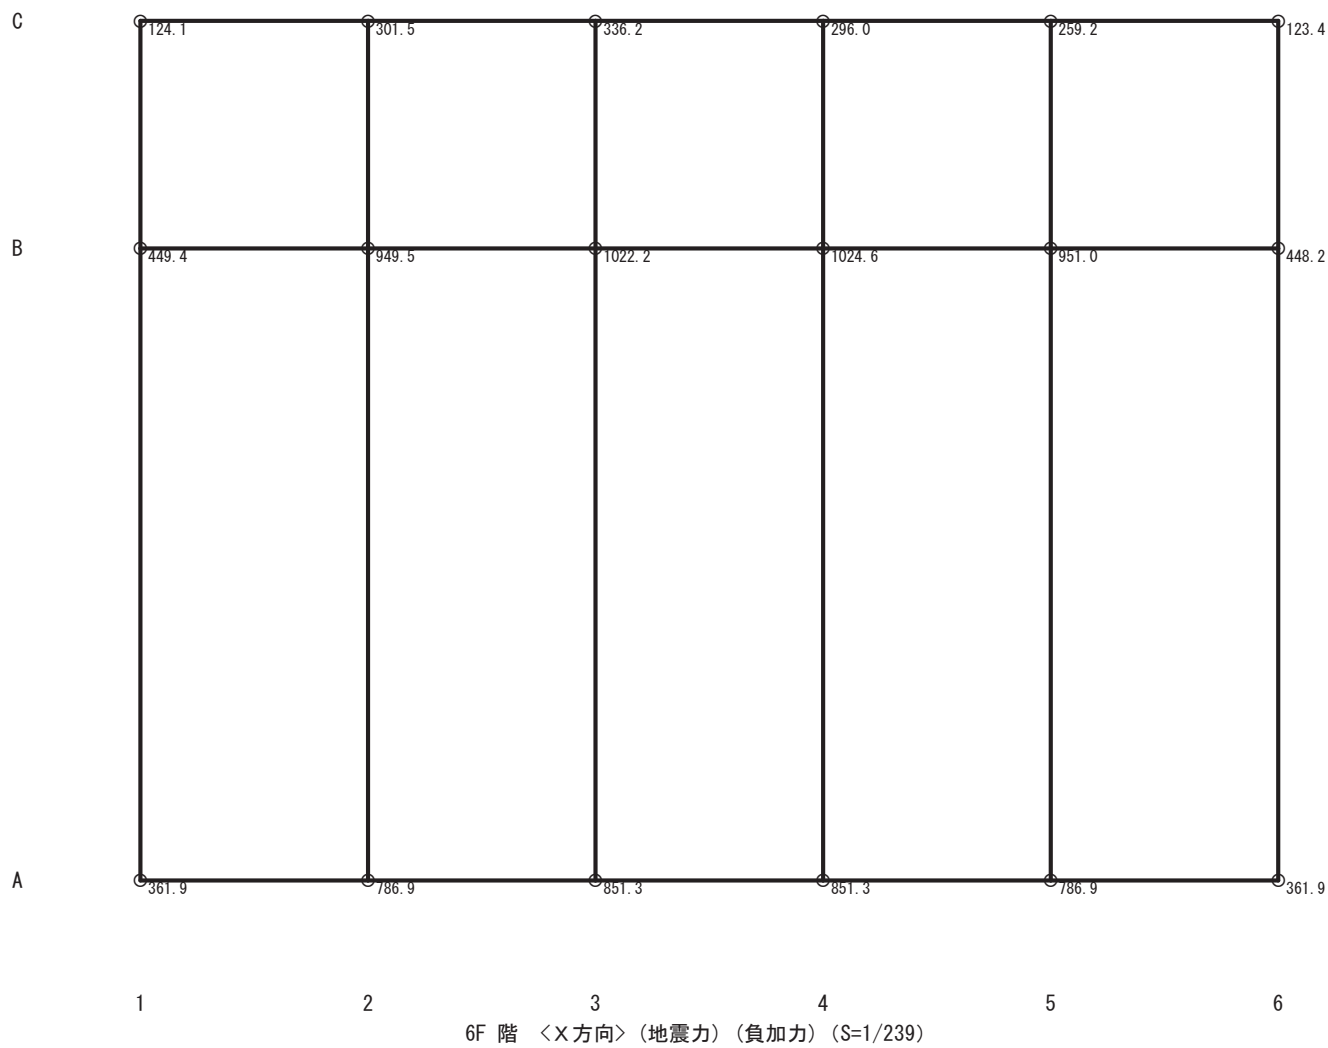


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1440. 27	(14. 0)	1440. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4844. 90	(47. 1)	4844. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4000. 25	(38. 9)	4000. 25	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10285. 43	(100. 0)	10285. 43	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

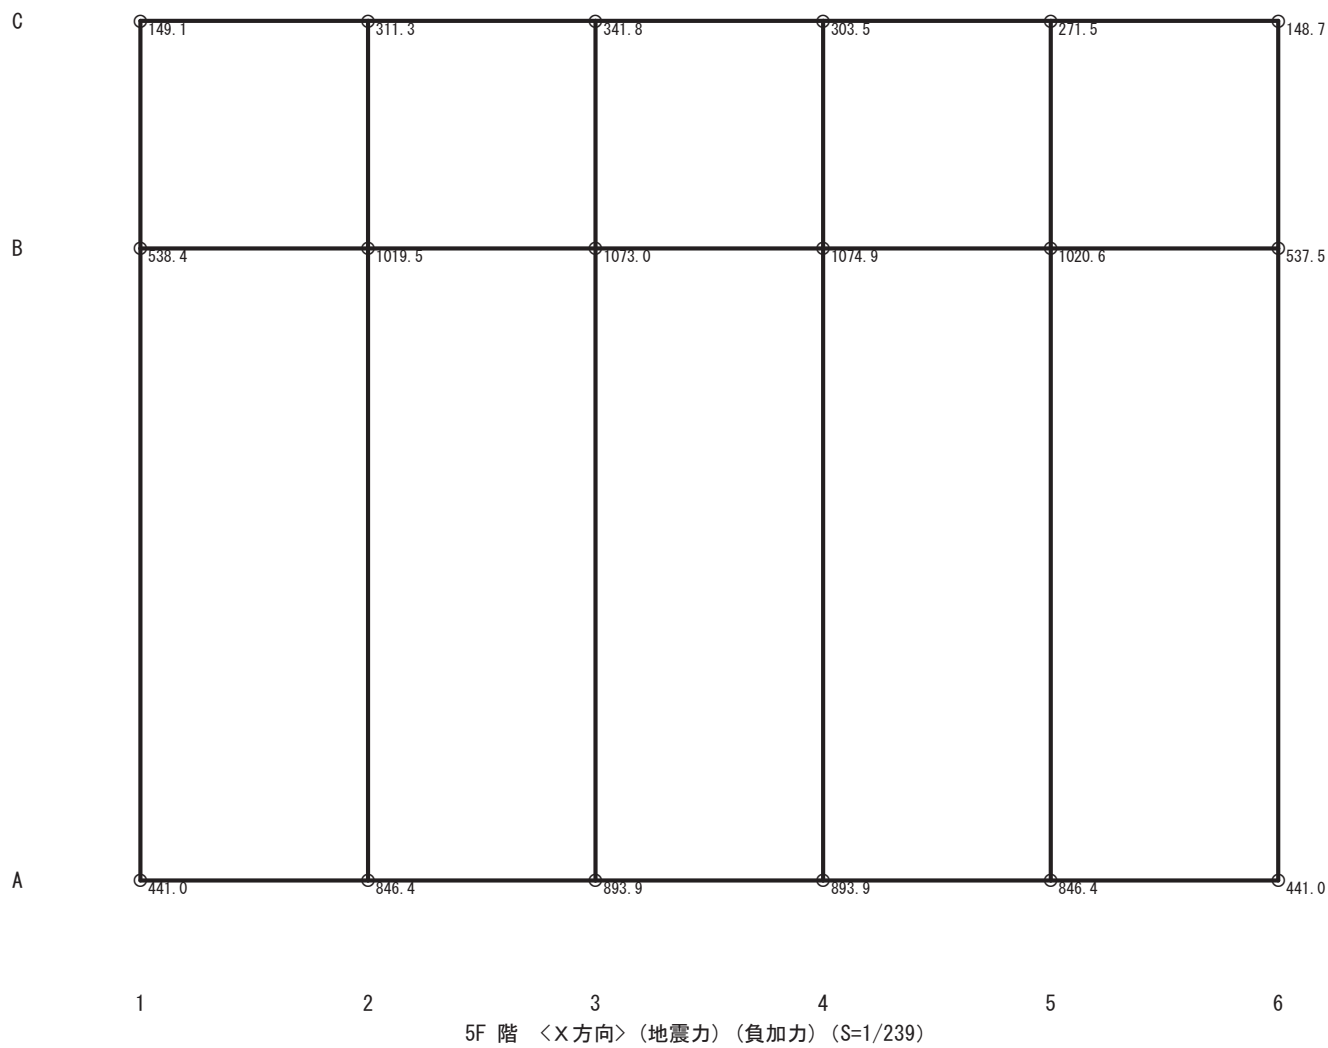


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1526.01	(13.7)	1526.01	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5263.81	(47.2)	5263.81	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4362.68	(39.1)	4362.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11152.50	(100.0)	11152.50	0.00	(100.0)	(0.0)

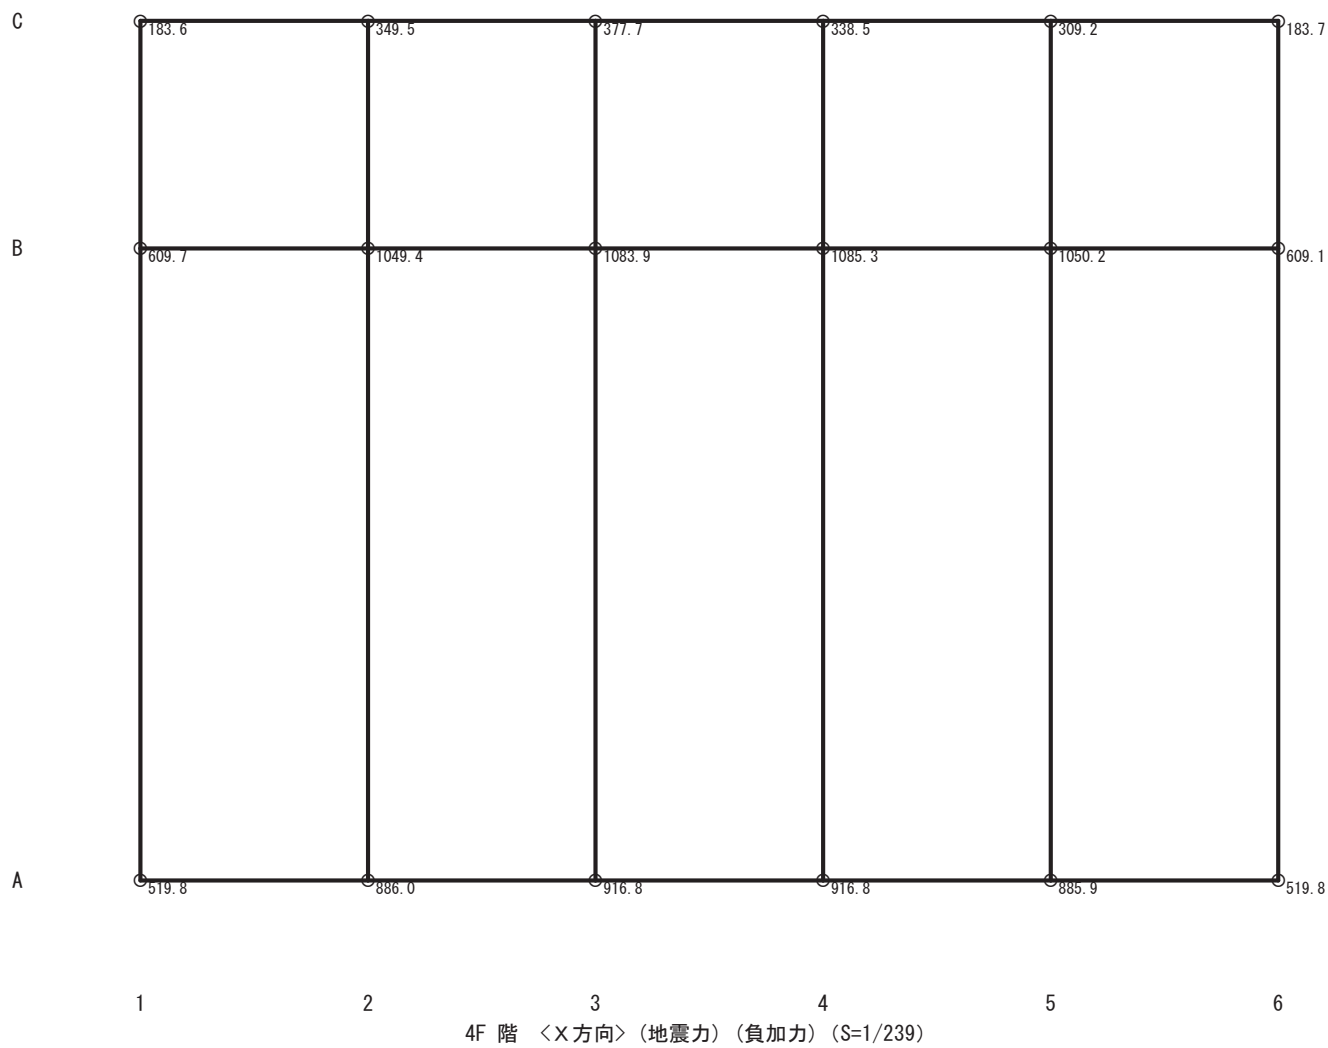


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1742. 27	(14. 7)	1742. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	5487. 64	(46. 2)	5487. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4645. 16	(39. 1)	4645. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11875. 06	(100. 0)	11875. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

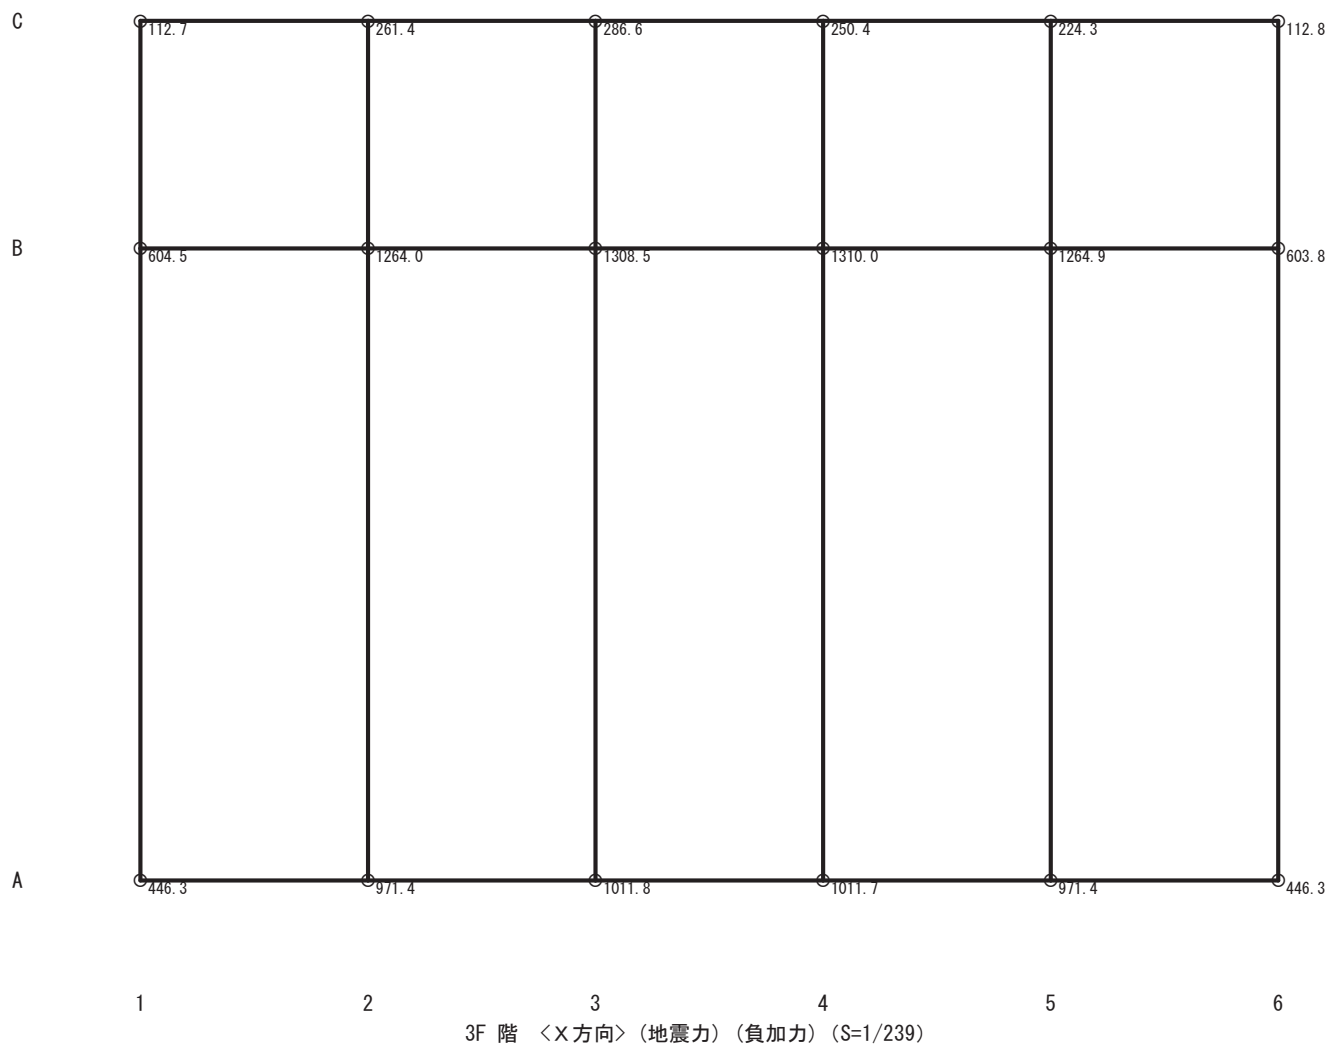

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1248.13	(10.0)	1248.13	0.00	(100.0)	(0.0)
B	6355.74	(51.0)	6355.74	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4858.88	(39.0)	4858.88	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12462.75	(100.0)	12462.75	0.00	(100.0)	(0.0)

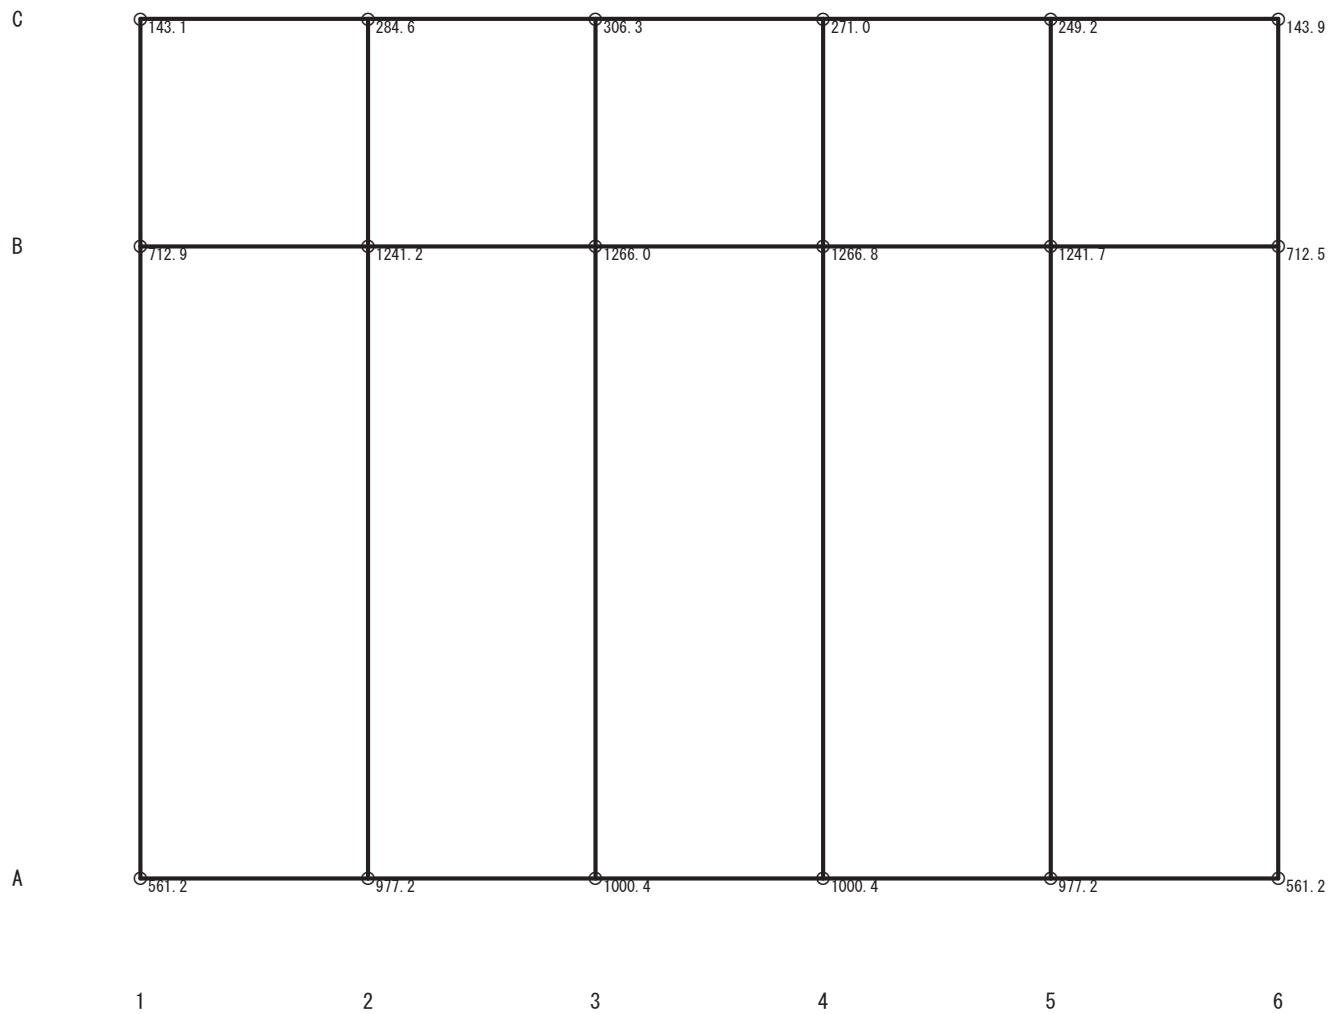

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1398. 14	(10. 8)	1398. 14	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	6441. 07	(49. 9)	6441. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	5077. 55	(39. 3)	5077. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	12916. 76	(100. 0)	12916. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

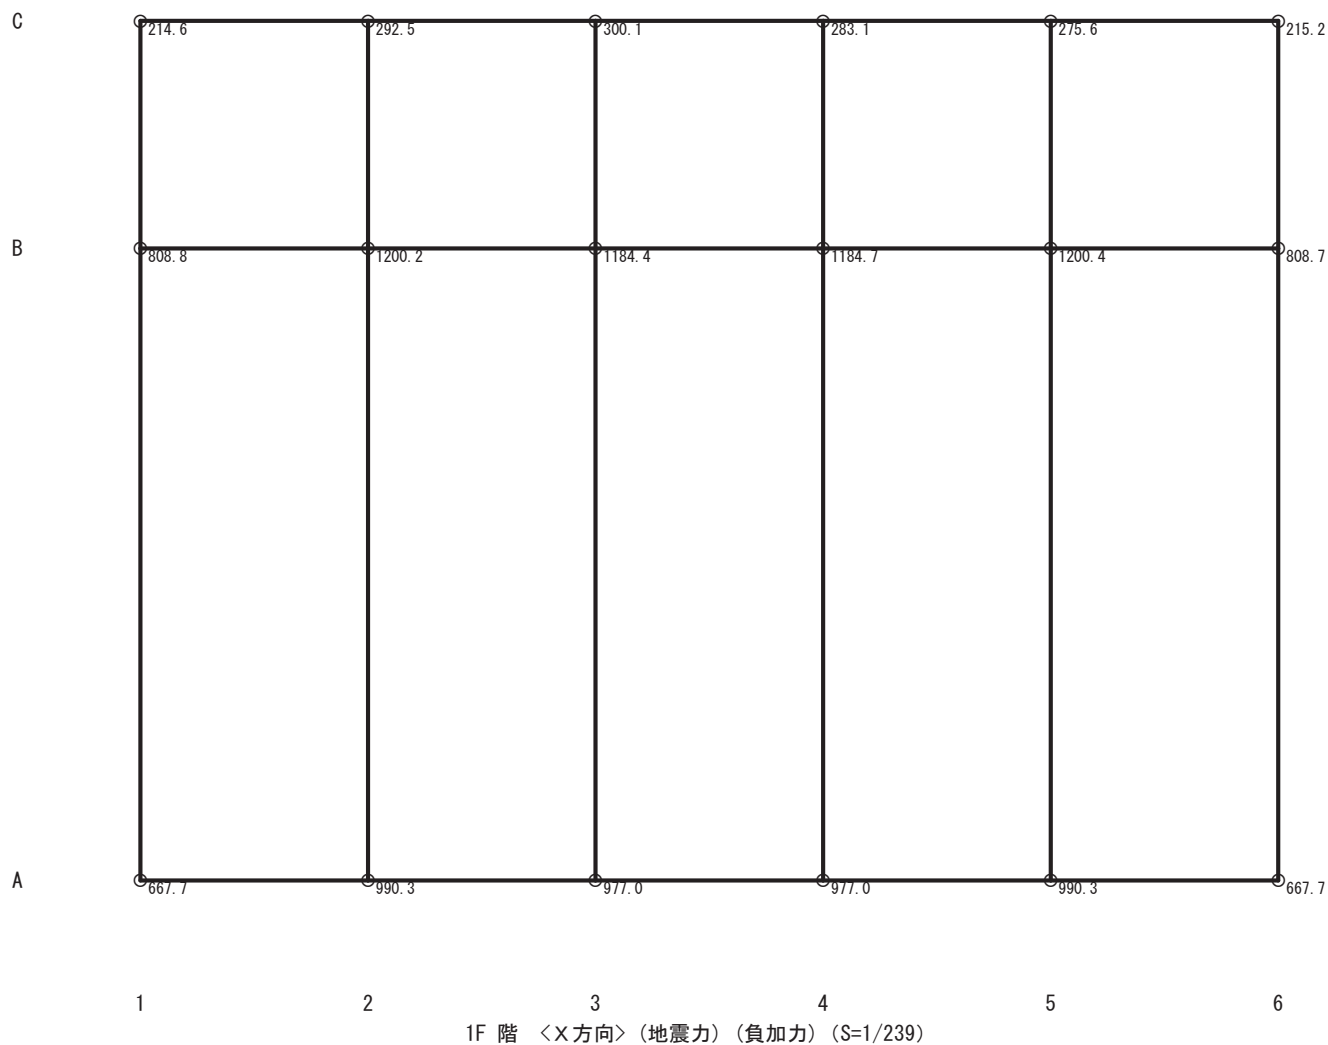

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1581.10	(11.9)	1581.10	0.00	(100.0)	(0.0)
B	6387.19	(48.2)	6387.19	0.00	(100.0)	(0.0)
A	5269.80	(39.8)	5269.80	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	13238.09	(100.0)	13238.09	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	3451.72	3451.72	(100.0)	0.00	(0.0)	3451.72	0.00	3451.72
10F	5252.74	5252.74	(100.0)	0.00	(0.0)	5252.74	0.00	5252.74
9F	6787.12	6787.12	(100.0)	0.00	(0.0)	6787.12	0.00	6787.12
8F	8115.77	8115.77	(100.0)	0.00	(0.0)	8115.77	0.00	8115.77
7F	9269.62	9269.62	(100.0)	0.00	(0.0)	9269.62	0.00	9269.62
6F	10285.43	10285.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10285.43	0.00	10285.43
5F	11152.50	11152.50	(100.0)	0.00	(0.0)	11152.50	0.00	11152.50
4F	11875.06	11875.06	(100.0)	0.00	(0.0)	11875.06	0.00	11875.06
3F	12462.75	12462.75	(100.0)	0.00	(0.0)	12462.75	0.00	12462.75
2F	12916.76	12916.76	(100.0)	0.00	(0.0)	12916.76	0.00	12916.76
1F	13238.09	13238.09	(100.0)	0.00	(0.0)	13238.09	0.00	13238.09

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.7794	400.0	1/513
10F	C	1	1.1463	400.0	1/348
9F	C	1	1.3854	400.0	1/288
8F	C	1	1.5982	400.0	1/250


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
7F	C	1	1. 5753	400. 0	1/253
6F	C	1	1. 2160	400. 0	1/328
5F	C	1	1. 2659	400. 0	1/315
4F	C	1	1. 2941	400. 0	1/309
3F	C	1	1. 1022	400. 0	1/362
2F	C	1	1. 0308	400. 0	1/388
1F	C	1	0. 6344	400. 0	1/630

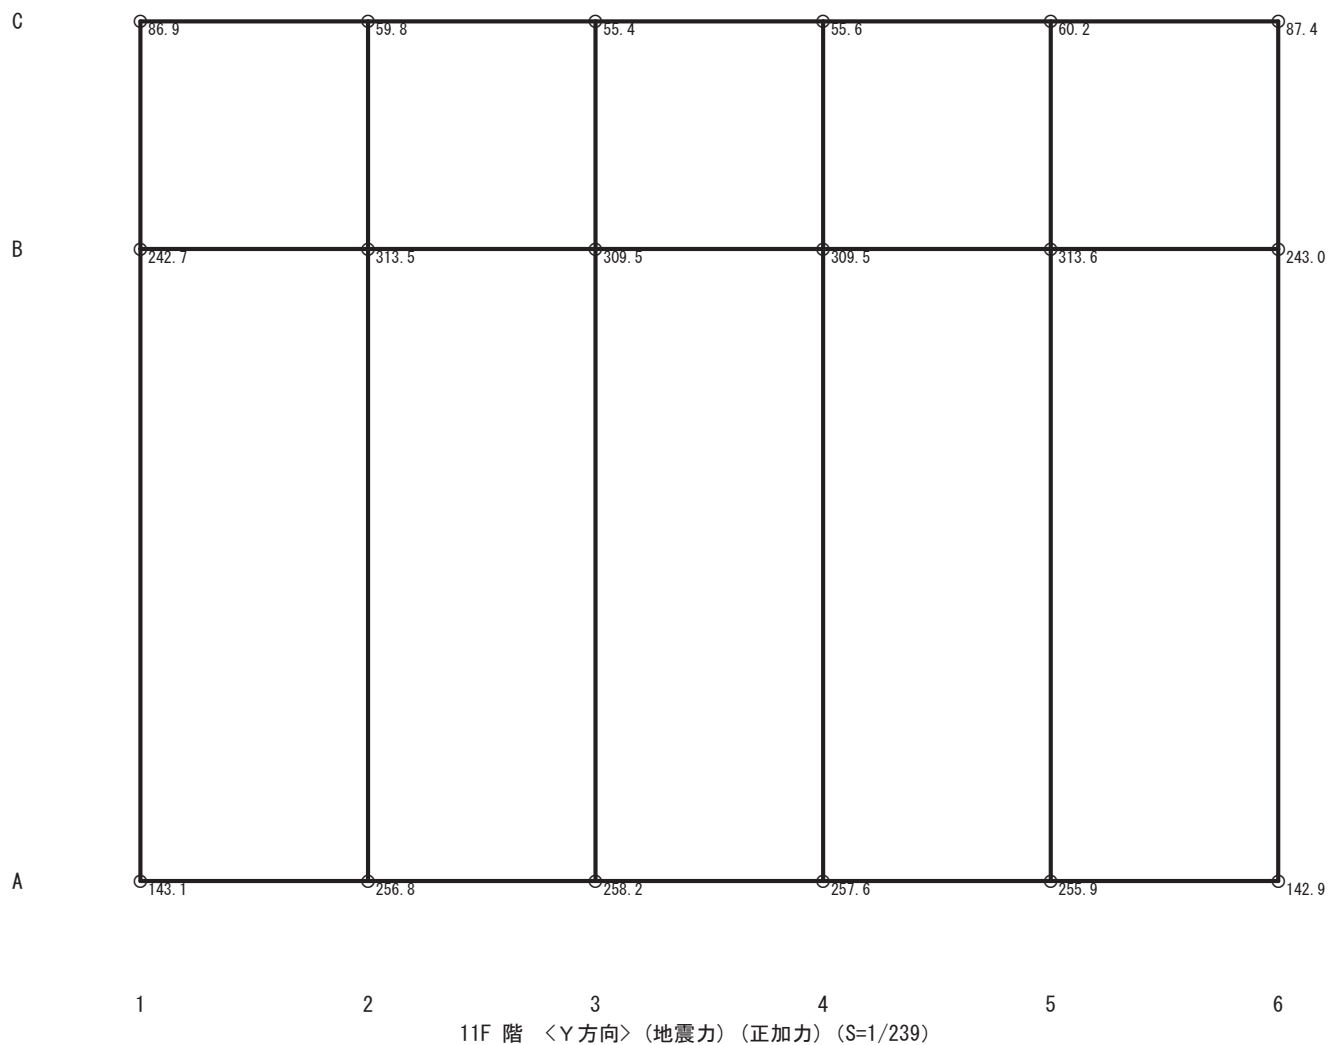


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	473. 21	(13. 7)	473. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	629. 76	(18. 2)	629. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	622. 72	(18. 0)	622. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	623. 19	(18. 1)	623. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	630. 11	(18. 3)	630. 11	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	472. 74	(13. 7)	472. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3451. 72	(100. 0)	3451. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

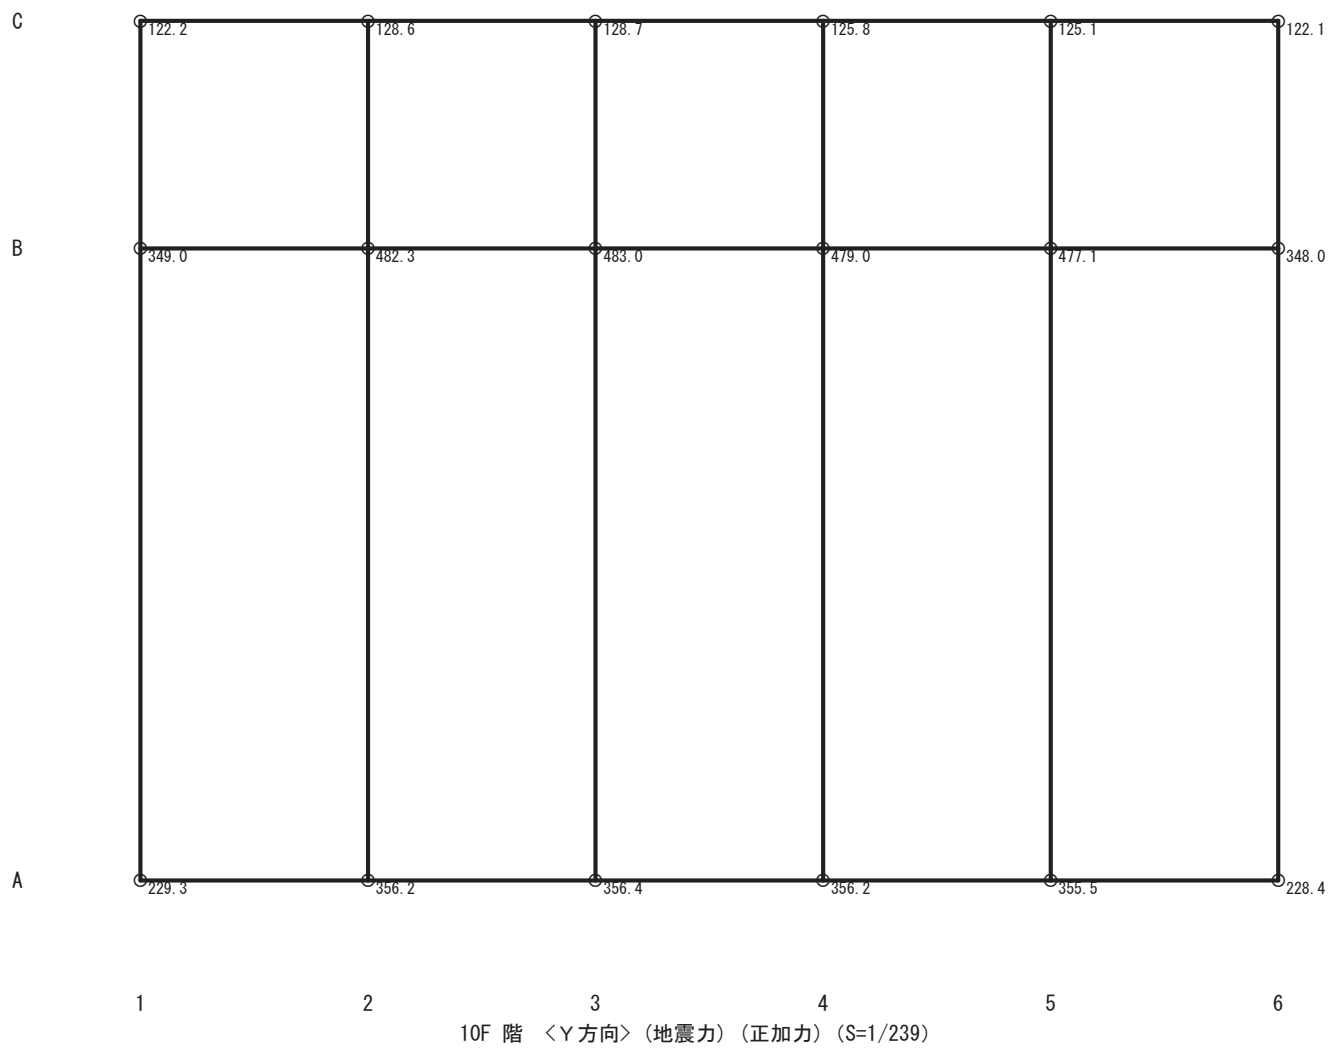


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	698.48	(13.3)	698.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	957.61	(18.2)	957.61	0.00	(100.0)	(0.0)
4	960.98	(18.3)	960.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	968.05	(18.4)	968.05	0.00	(100.0)	(0.0)
2	967.18	(18.4)	967.18	0.00	(100.0)	(0.0)
1	700.43	(13.3)	700.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5252.74	(100.0)	5252.74	0.00	(100.0)	(0.0)

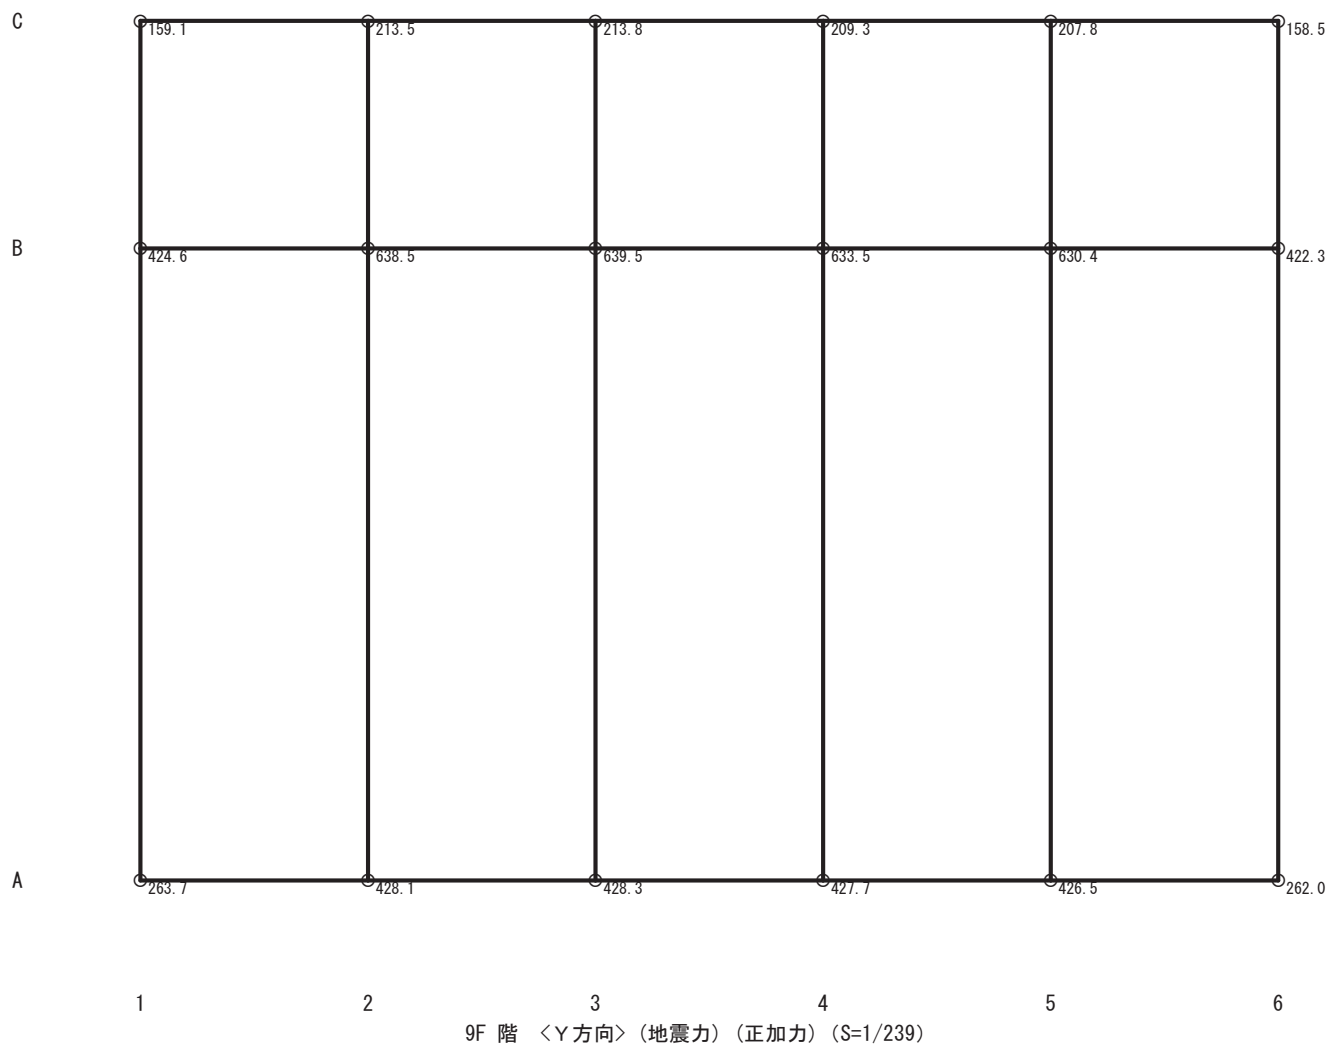


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	842.83	(12.4)	842.83	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1264.73	(18.6)	1264.73	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1270.54	(18.7)	1270.54	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1281.61	(18.9)	1281.61	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1280.04	(18.9)	1280.04	0.00	(100.0)	(0.0)
1	847.37	(12.5)	847.37	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6787.12	(100.0)	6787.12	0.00	(100.0)	(0.0)

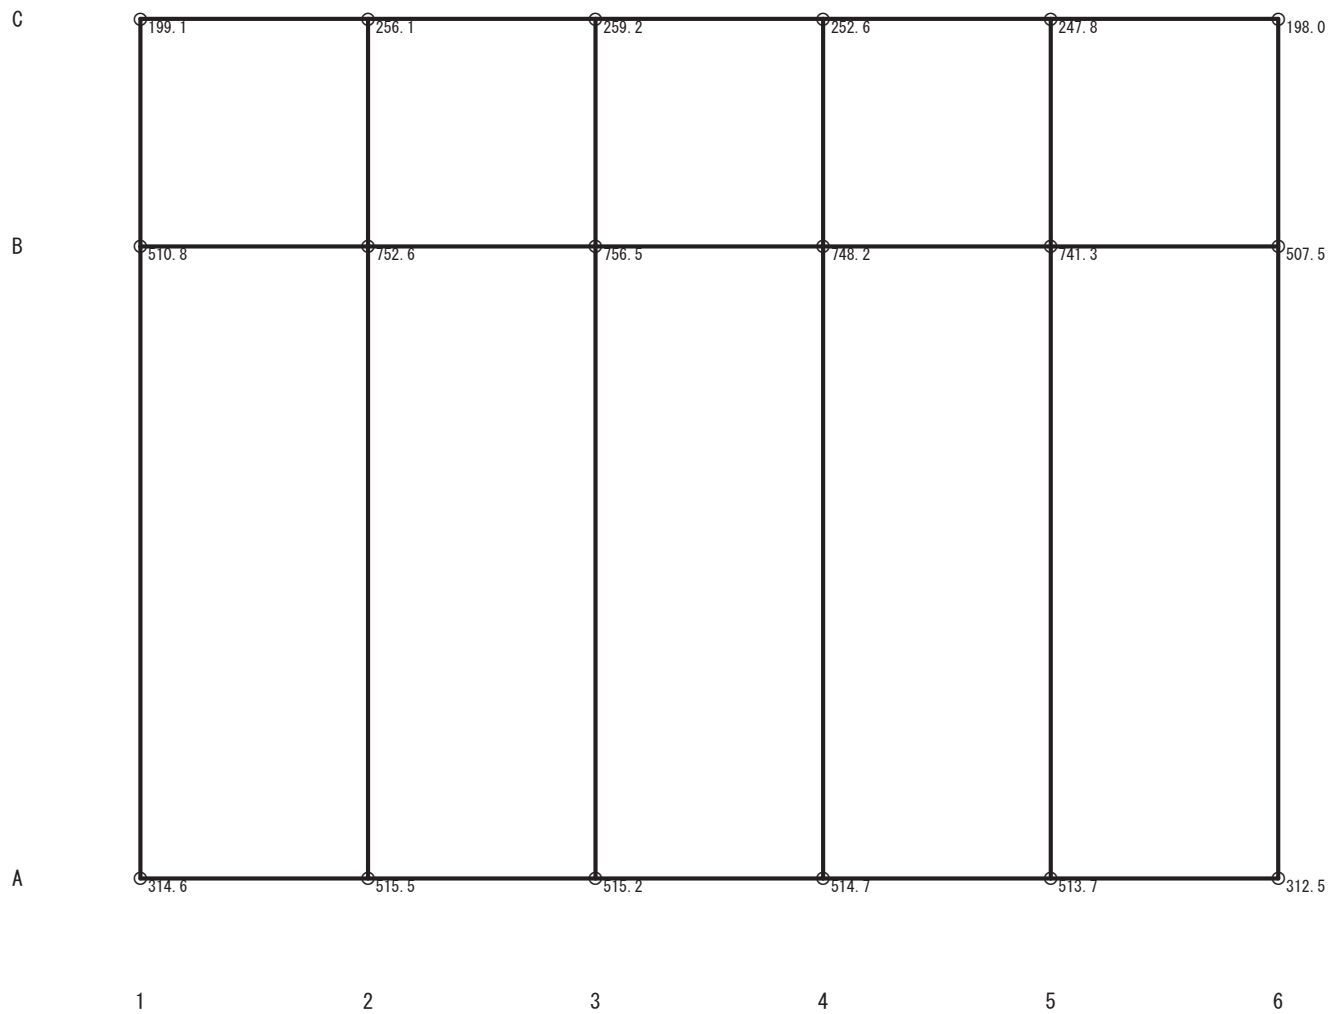


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1018.02	(12.5)	1018.02	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1502.76	(18.5)	1502.76	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1515.52	(18.7)	1515.52	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1530.83	(18.9)	1530.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1524.18	(18.8)	1524.18	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1024.47	(12.6)	1024.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8115.77	(100.0)	8115.77	0.00	(100.0)	(0.0)

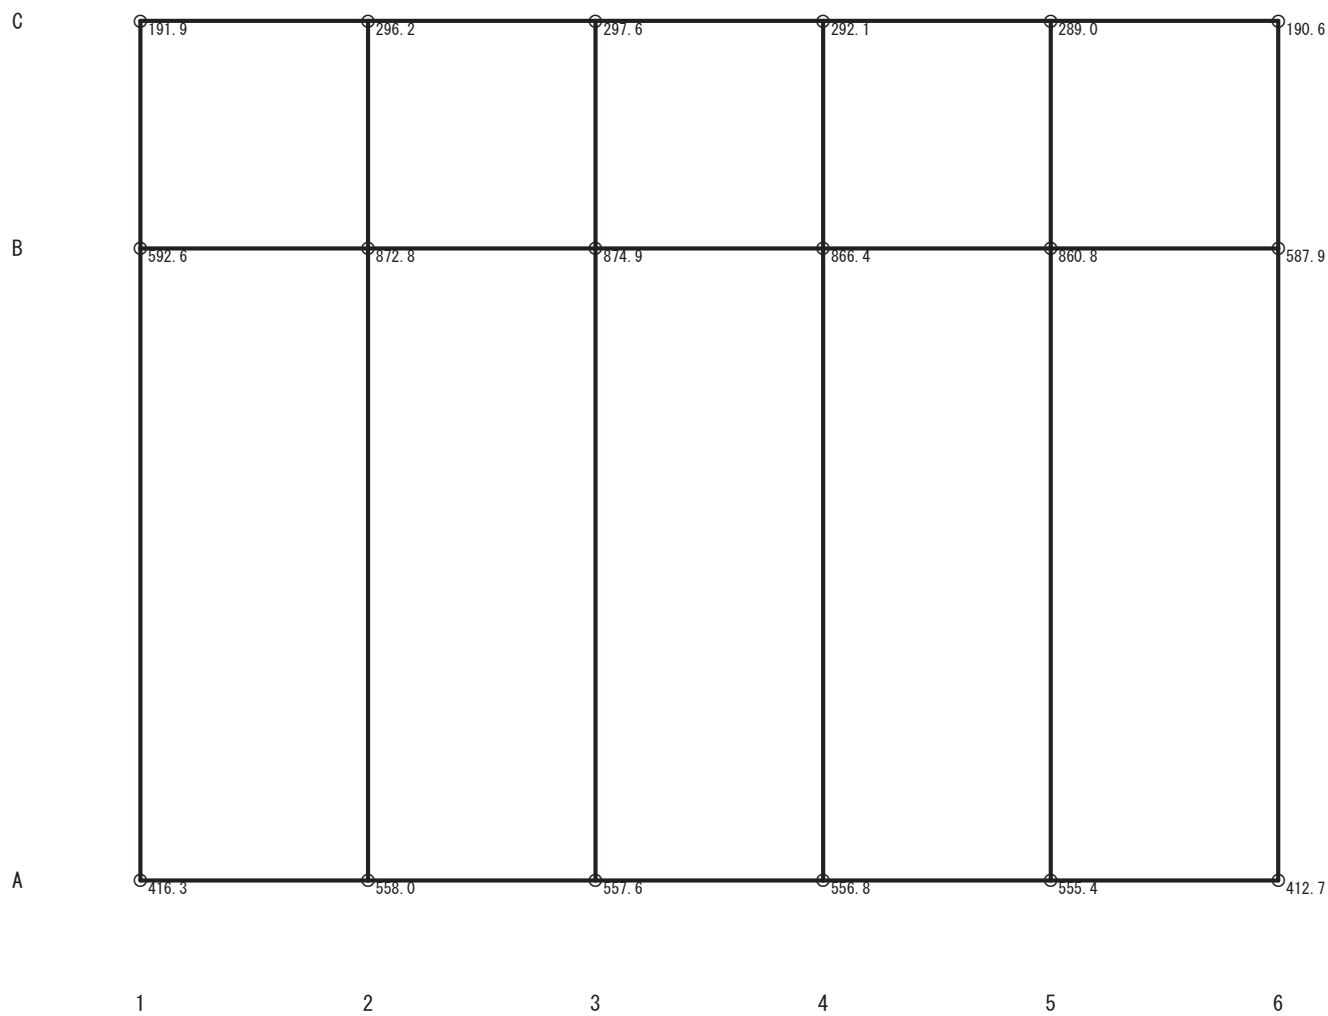


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1191. 15	(12. 9)	1191. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1705. 19	(18. 4)	1705. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1715. 34	(18. 5)	1715. 34	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1730. 08	(18. 7)	1730. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1727. 02	(18. 6)	1727. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1200. 84	(13. 0)	1200. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9269. 62	(100. 0)	9269. 62	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

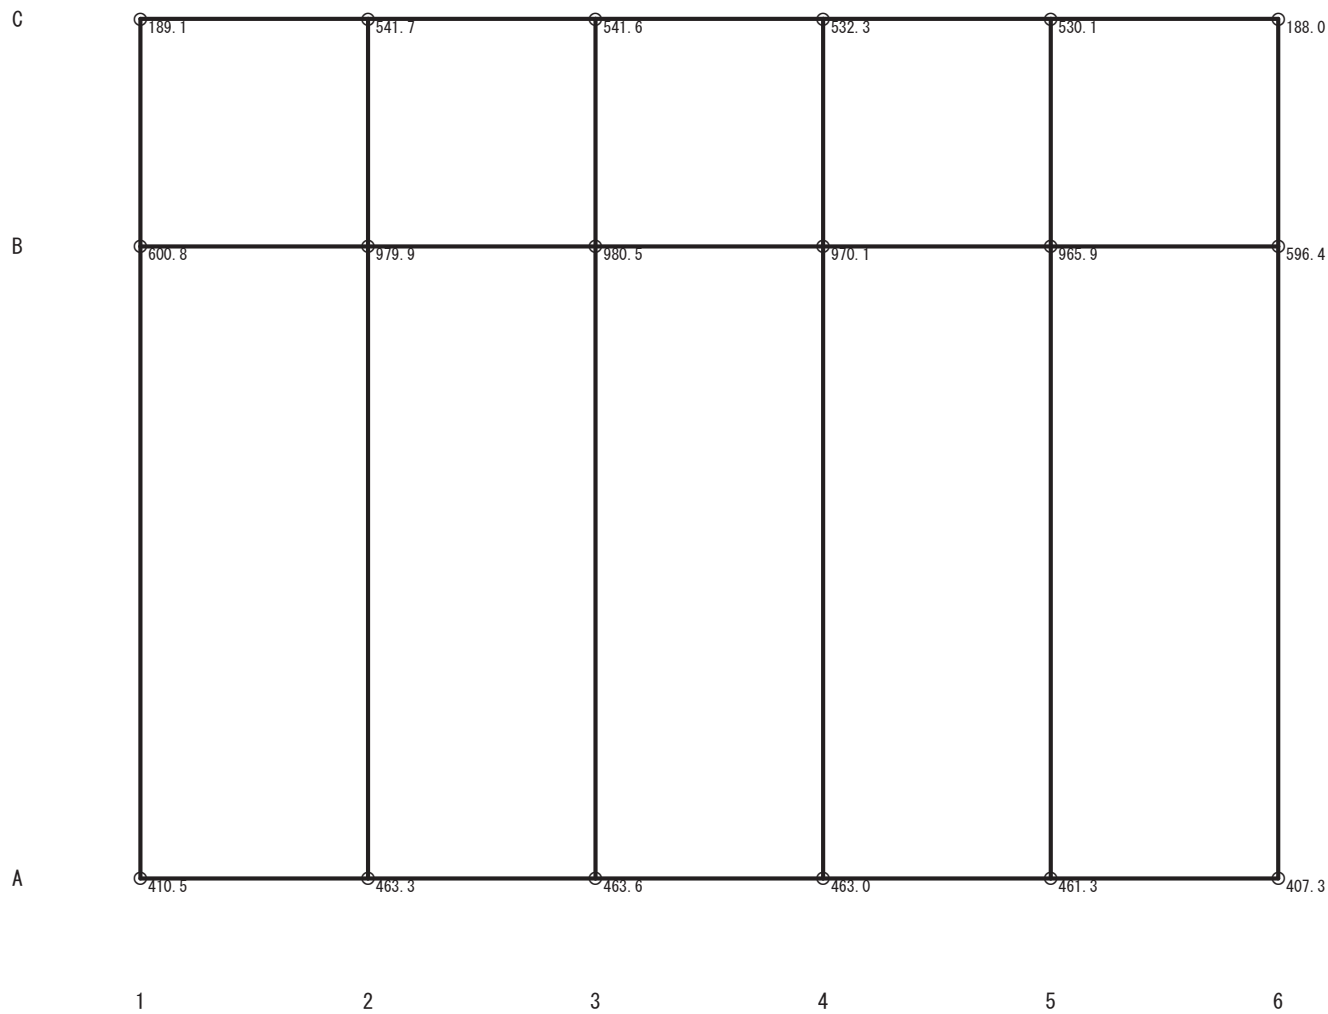


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1191.69	(11.6)	1191.69	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1957.35	(19.0)	1957.35	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1965.37	(19.1)	1965.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1985.64	(19.3)	1985.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1984.99	(19.3)	1984.99	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1200.39	(11.7)	1200.39	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10285.43	(100.0)	10285.43	0.00	(100.0)	(0.0)

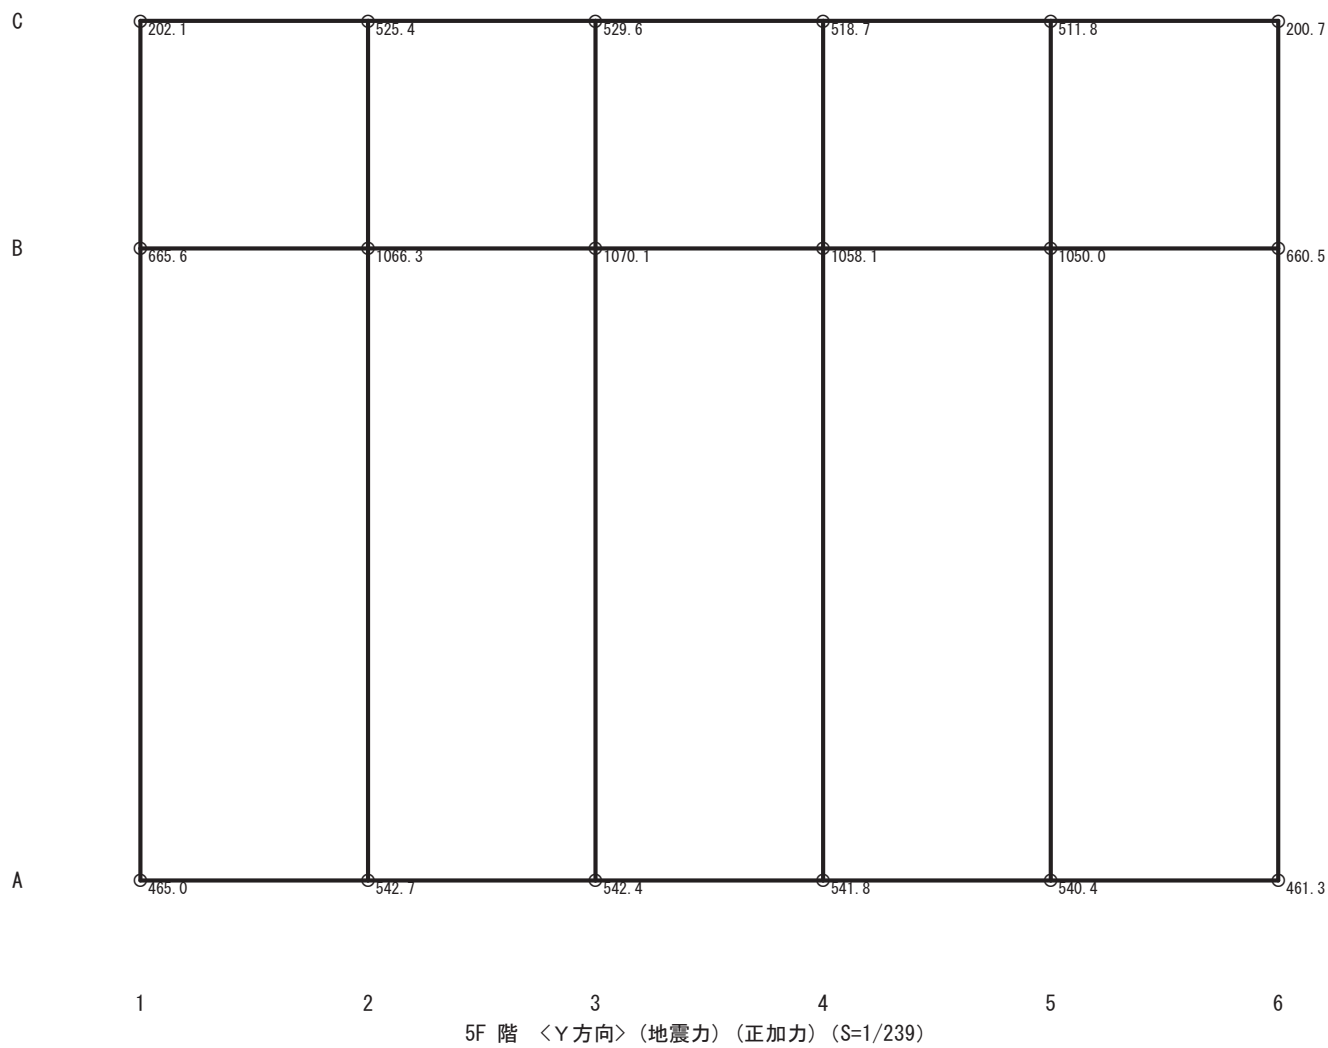


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1322.47	(11.9)	1322.47	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2102.24	(18.8)	2102.24	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2118.53	(19.0)	2118.53	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2142.09	(19.2)	2142.09	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2134.44	(19.1)	2134.44	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1332.72	(11.9)	1332.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11152.50	(100.0)	11152.50	0.00	(100.0)	(0.0)

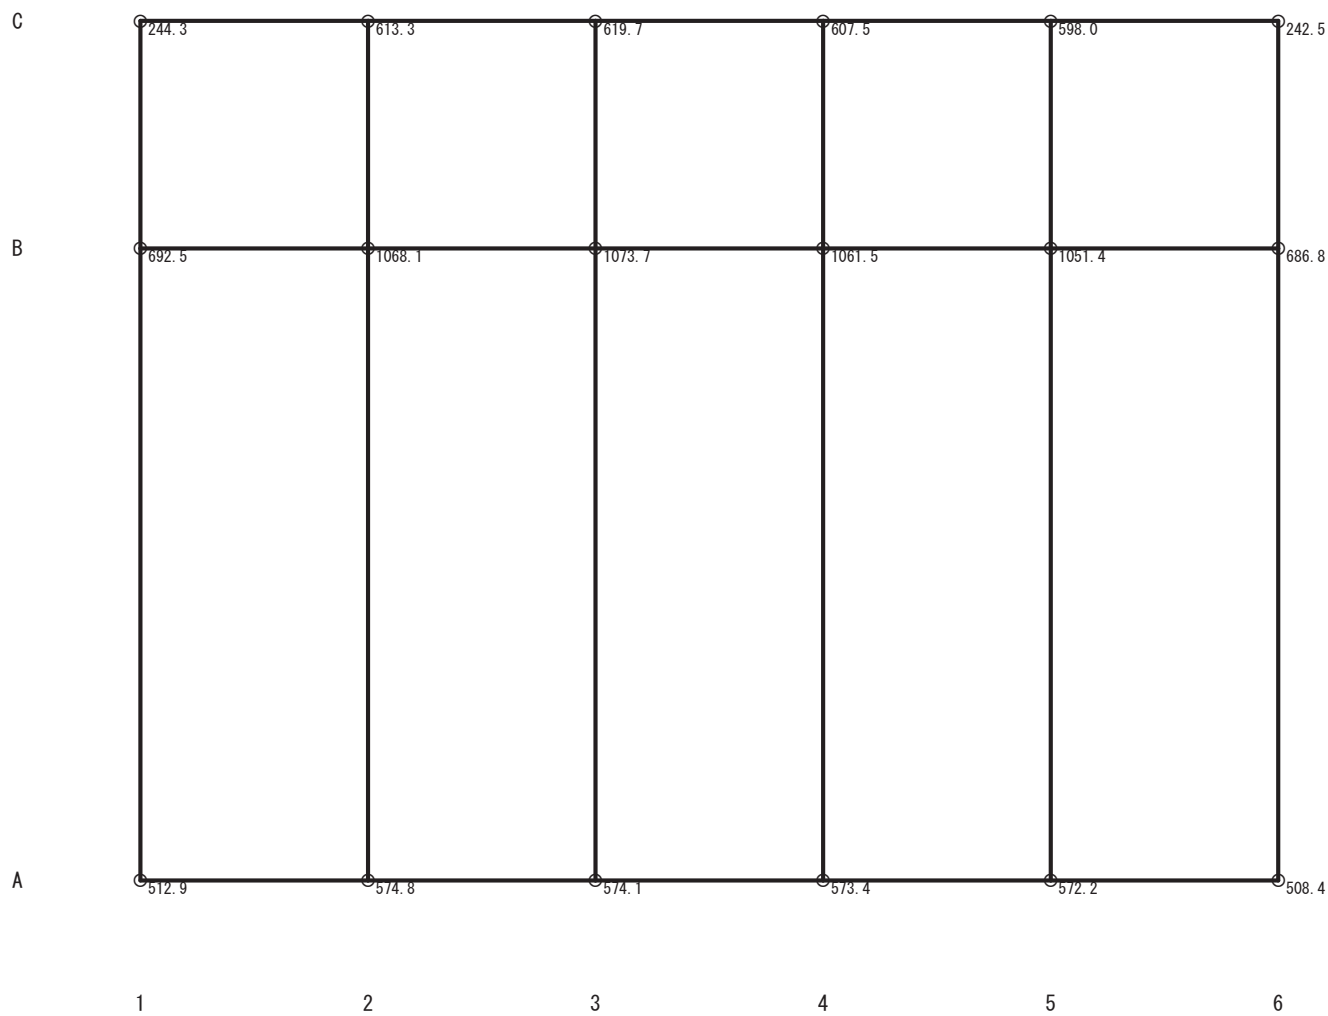


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1437. 75	(12. 1)	1437. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	2221. 56	(18. 7)	2221. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2242. 39	(18. 9)	2242. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2267. 48	(19. 1)	2267. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2256. 16	(19. 0)	2256. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1449. 72	(12. 2)	1449. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11875. 06	(100. 0)	11875. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

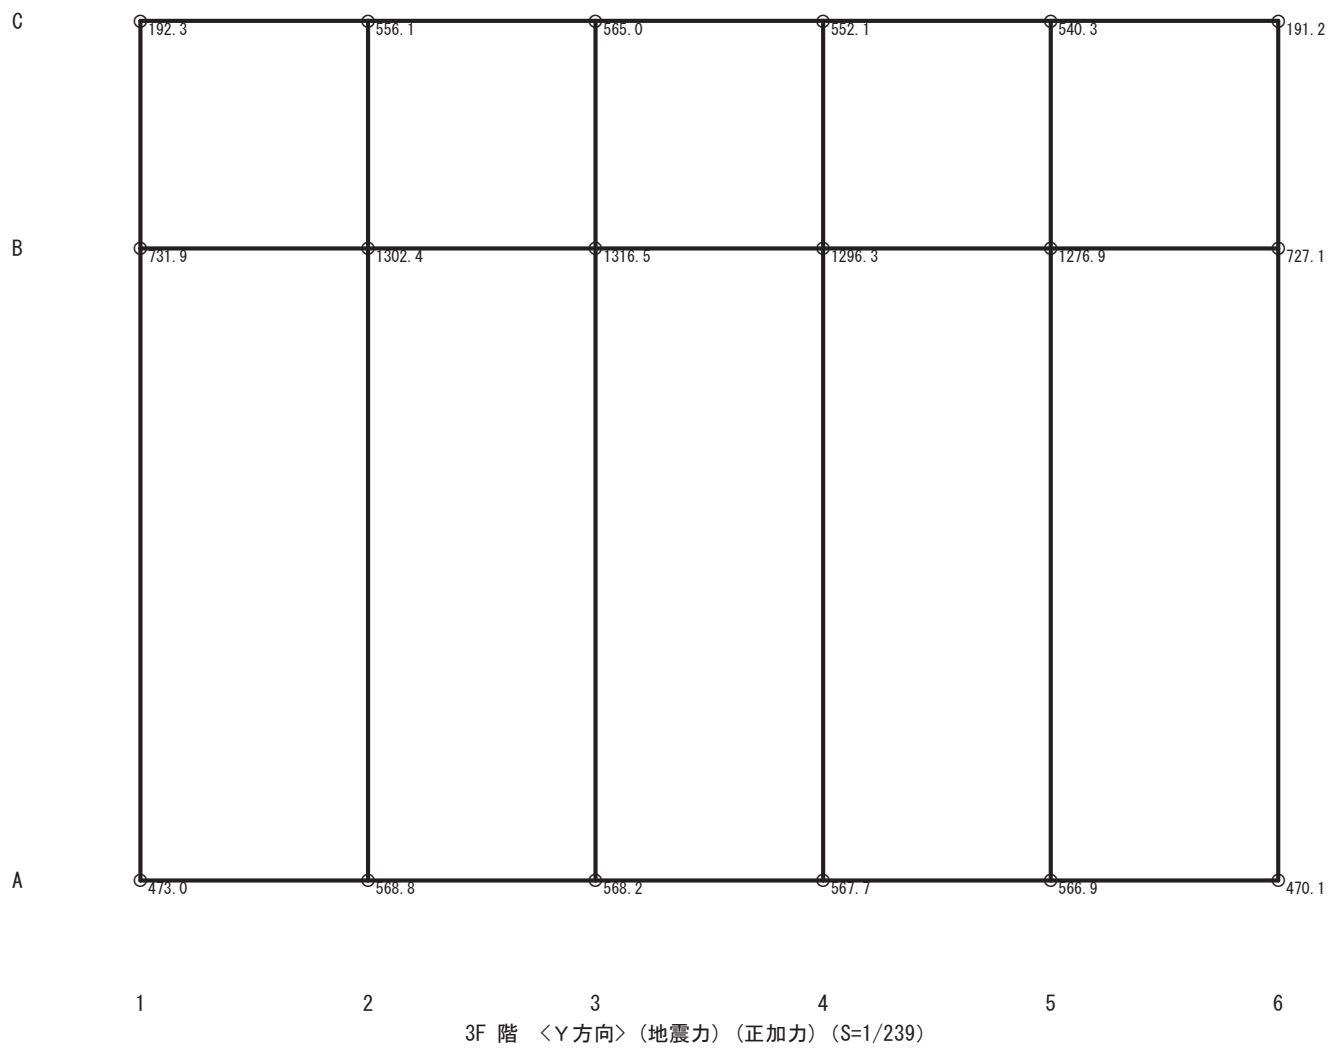

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1388.35	(11.1)	1388.35	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2384.09	(19.1)	2384.09	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2416.12	(19.4)	2416.12	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2449.66	(19.7)	2449.66	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2427.26	(19.5)	2427.26	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1397.26	(11.2)	1397.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12462.75	(100.0)	12462.75	0.00	(100.0)	(0.0)

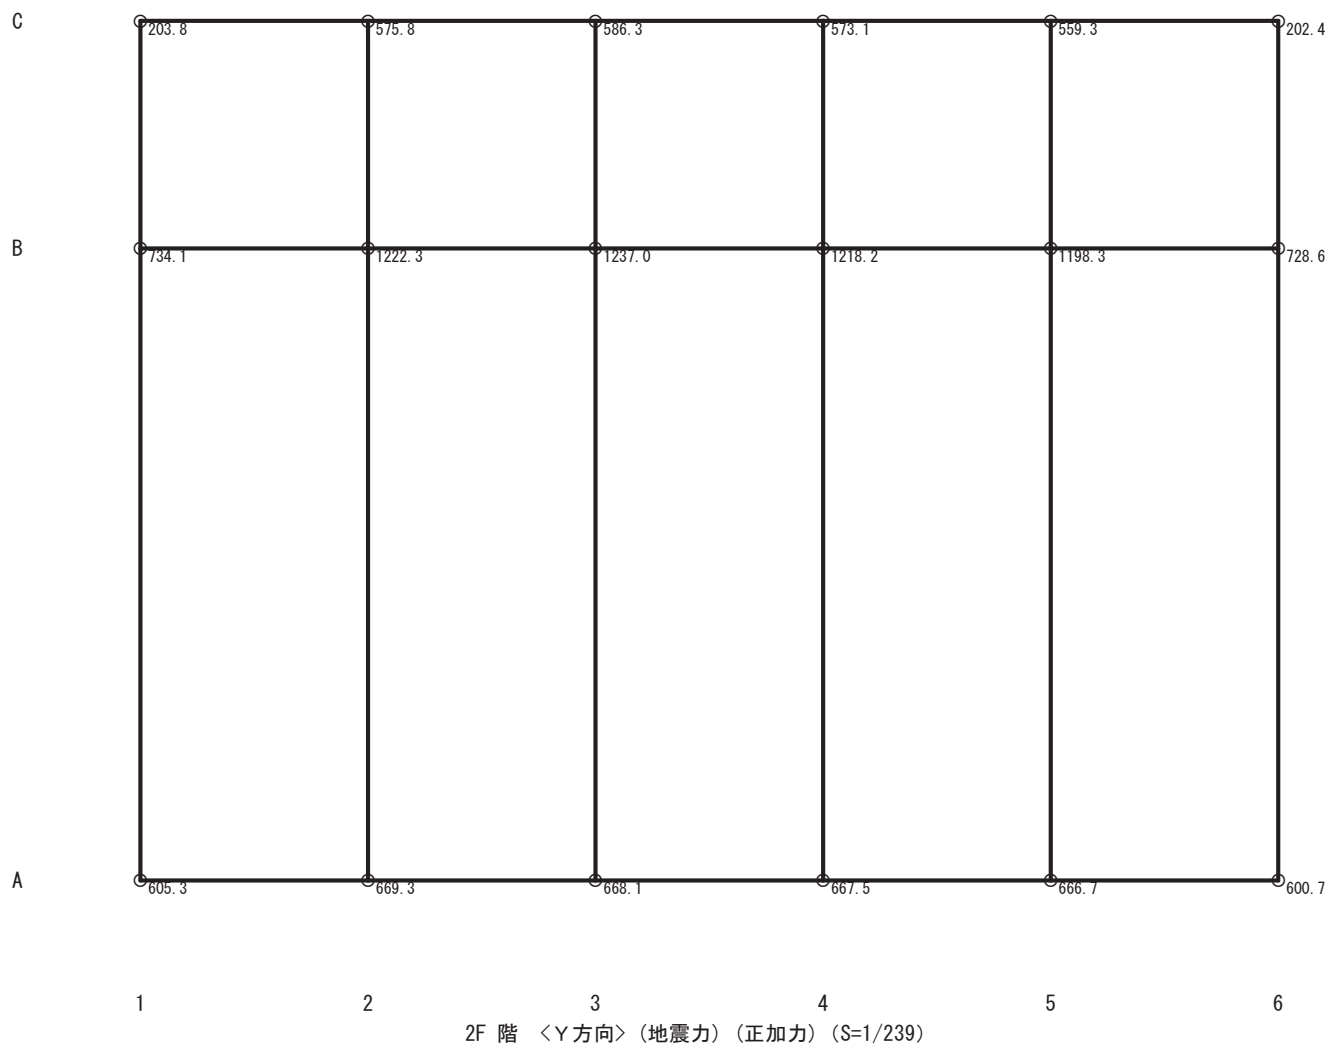

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1531.66	(11.9)	1531.66	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2424.34	(18.8)	2424.34	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2458.80	(19.0)	2458.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2491.37	(19.3)	2491.37	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2467.42	(19.1)	2467.42	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1543.18	(11.9)	1543.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12916.76	(100.0)	12916.76	0.00	(100.0)	(0.0)

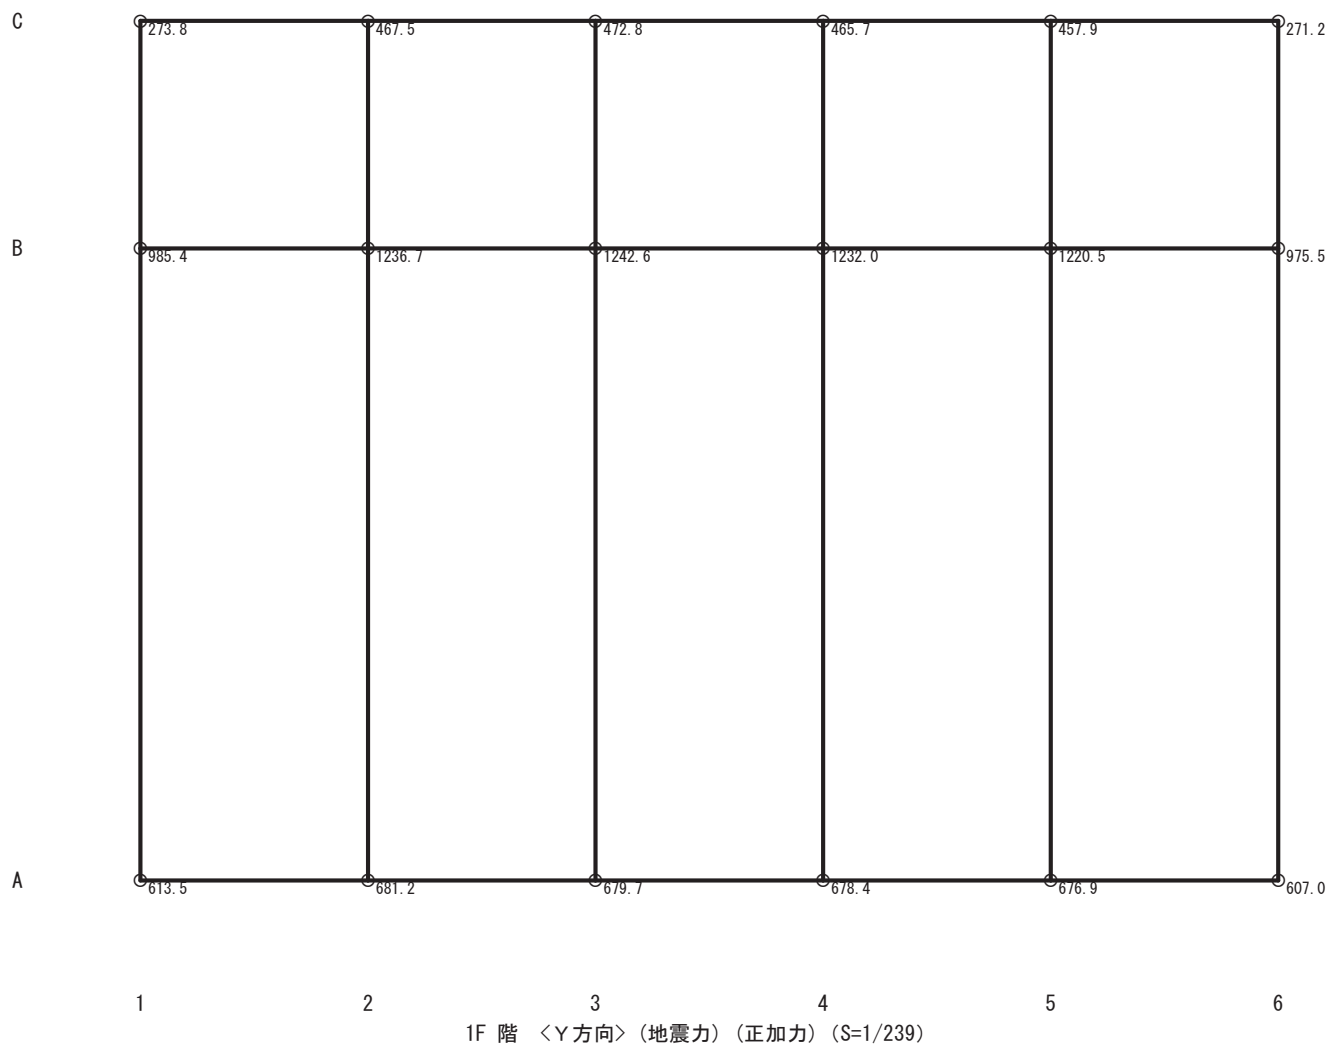

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1853.65	(14.0)	1853.65	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2355.27	(17.8)	2355.27	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2376.05	(17.9)	2376.05	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2395.10	(18.1)	2395.10	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2385.30	(18.0)	2385.30	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1872.71	(14.1)	1872.71	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	13238.09	(100.0)	13238.09	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	3451.72	3451.72	(100.0)	0.00	(0.0)	3451.72	0.00	3451.72
10F	5252.74	5252.74	(100.0)	0.00	(0.0)	5252.74	0.00	5252.74
9F	6787.12	6787.12	(100.0)	0.00	(0.0)	6787.12	0.00	6787.12
8F	8115.77	8115.77	(100.0)	0.00	(0.0)	8115.77	0.00	8115.77
7F	9269.62	9269.62	(100.0)	0.00	(0.0)	9269.62	0.00	9269.62
6F	10285.43	10285.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10285.43	0.00	10285.43
5F	11152.50	11152.50	(100.0)	0.00	(0.0)	11152.50	0.00	11152.50
4F	11875.06	11875.06	(100.0)	0.00	(0.0)	11875.06	0.00	11875.06
3F	12462.75	12462.75	(100.0)	0.00	(0.0)	12462.75	0.00	12462.75
2F	12916.76	12916.76	(100.0)	0.00	(0.0)	12916.76	0.00	12916.76
1F	13238.09	13238.09	(100.0)	0.00	(0.0)	13238.09	0.00	13238.09

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.0057	400.0	1/397


階名	× 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	1. 3944	400. 0	1/286
9F	A	1	1. 6326	400. 0	1/245
8F	A	1	1. 8607	400. 0	1/214
7F	A	1	1. 8932	400. 0	1/211
6F	A	1	1. 5923	400. 0	1/251
5F	A	1	1. 6395	400. 0	1/243
4F	A	1	1. 6632	400. 0	1/240
3F	A	1	1. 4650	400. 0	1/273
2F	A	1	1. 3138	400. 0	1/304
1F	A	1	0. 7710	400. 0	1/518

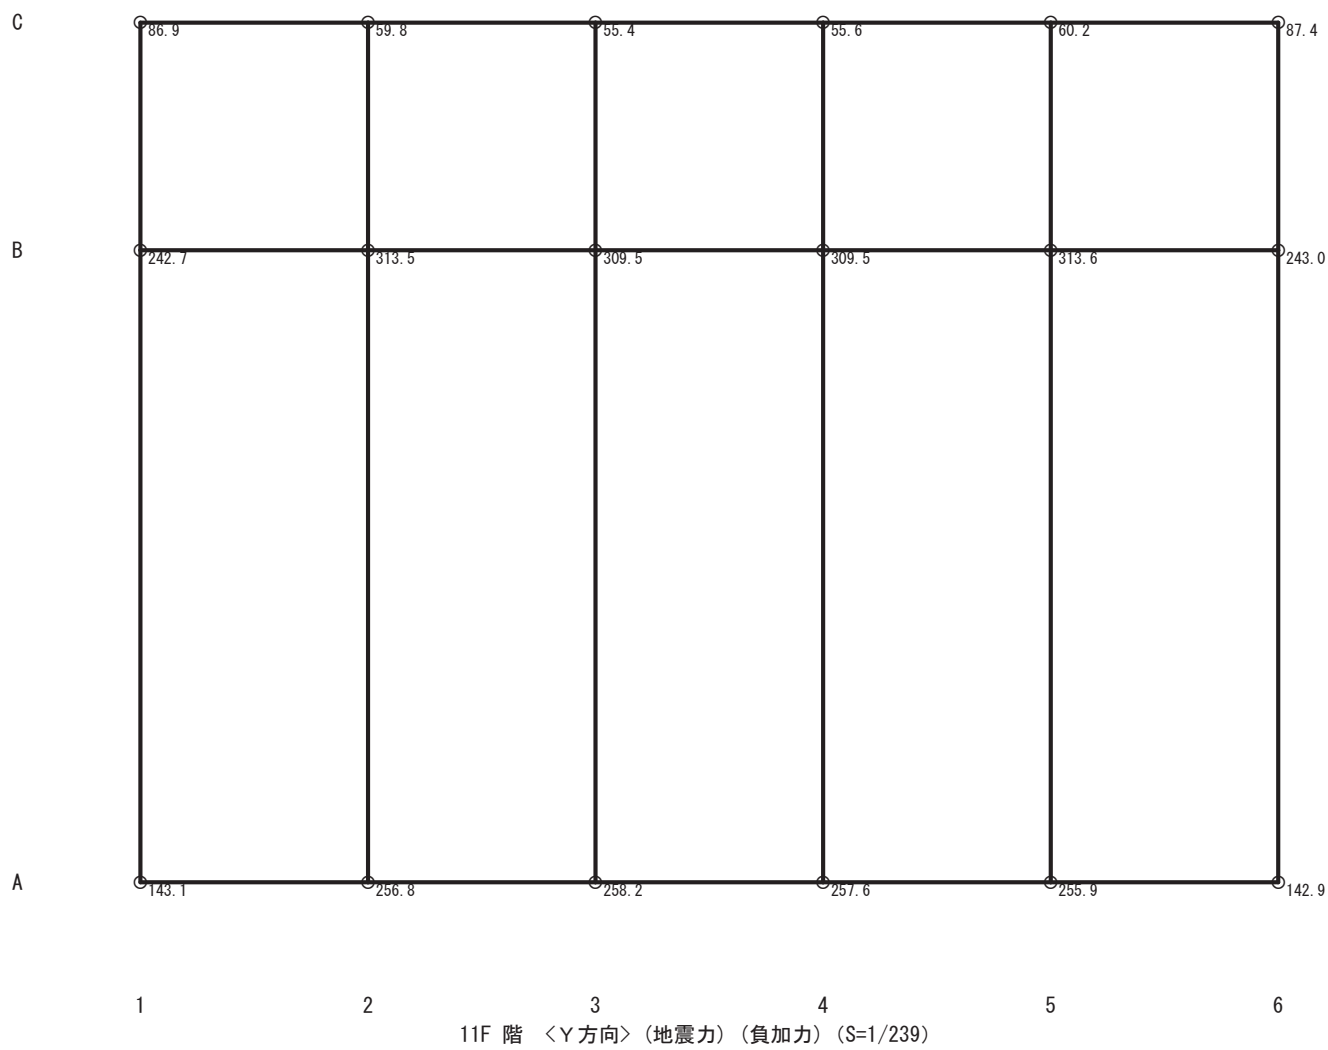


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	473. 21	(13. 7)	473. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	629. 76	(18. 2)	629. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	622. 72	(18. 0)	622. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	623. 19	(18. 1)	623. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	630. 11	(18. 3)	630. 11	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	472. 74	(13. 7)	472. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3451. 72	(100. 0)	3451. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

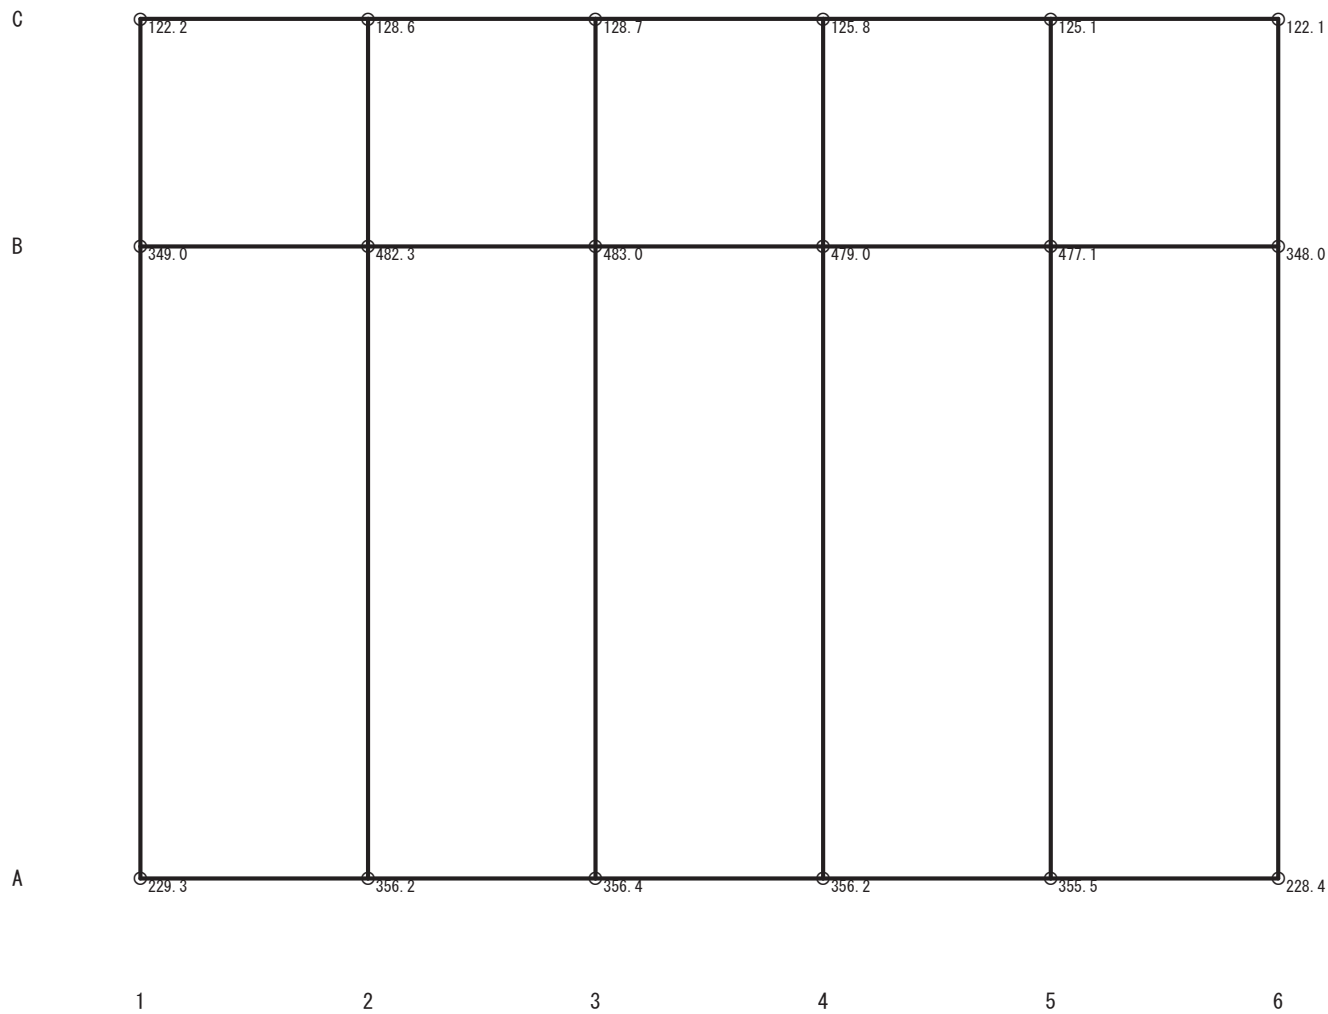


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	698.48	(13.3)	698.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	957.61	(18.2)	957.61	0.00	(100.0)	(0.0)
4	960.98	(18.3)	960.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	968.05	(18.4)	968.05	0.00	(100.0)	(0.0)
2	967.18	(18.4)	967.18	0.00	(100.0)	(0.0)
1	700.43	(13.3)	700.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5252.74	(100.0)	5252.74	0.00	(100.0)	(0.0)

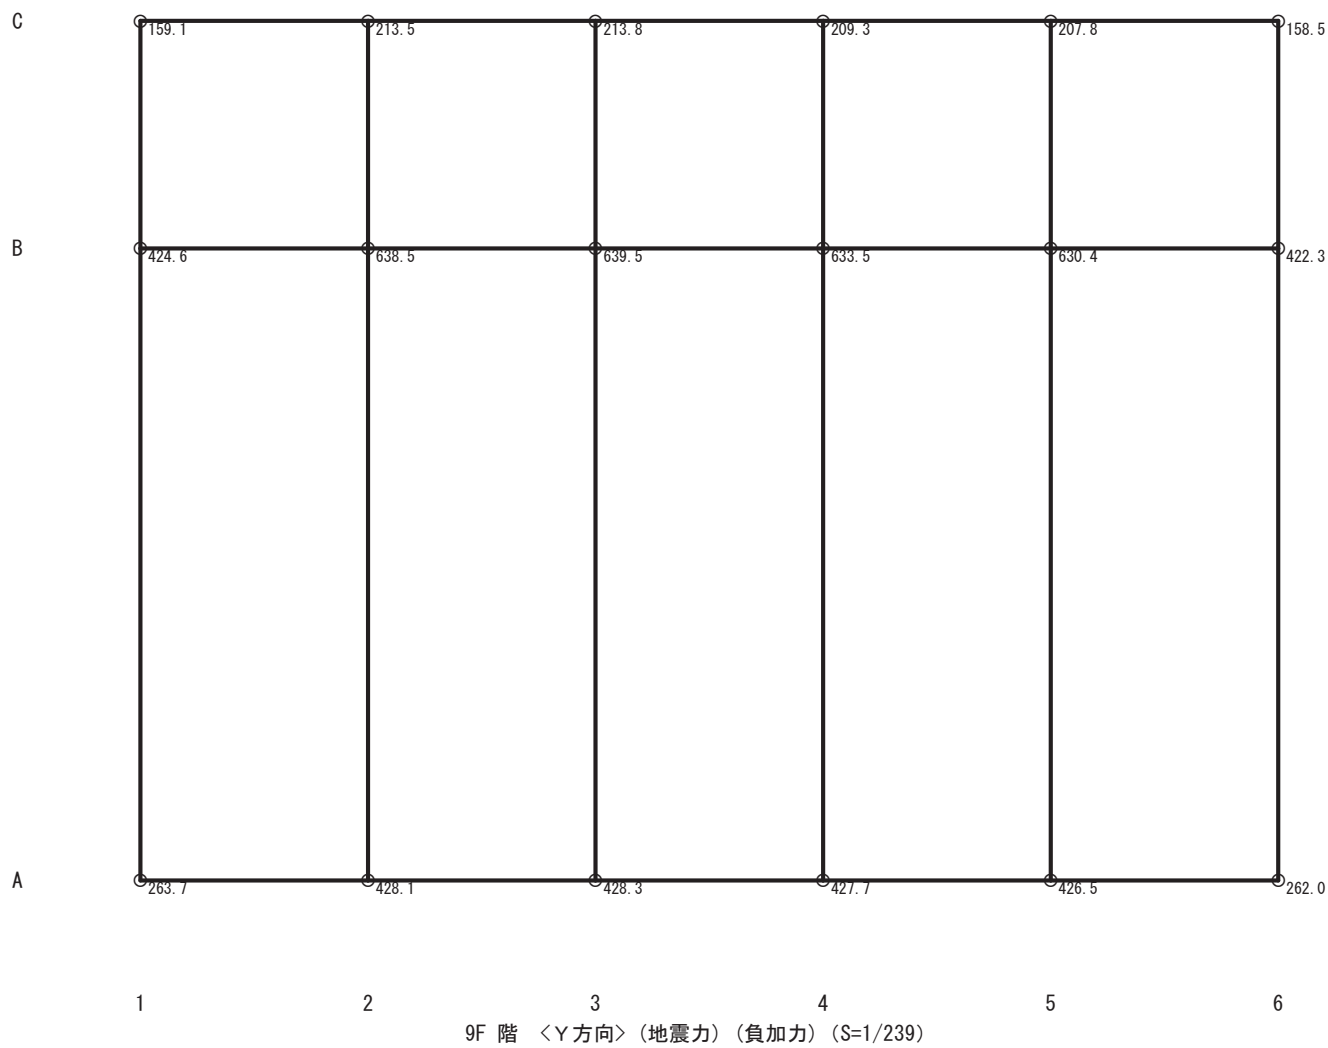


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	842. 83	(12. 4)	842. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1264. 73	(18. 6)	1264. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1270. 54	(18. 7)	1270. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1281. 61	(18. 9)	1281. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1280. 04	(18. 9)	1280. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	847. 37	(12. 5)	847. 37	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6787. 12	(100. 0)	6787. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

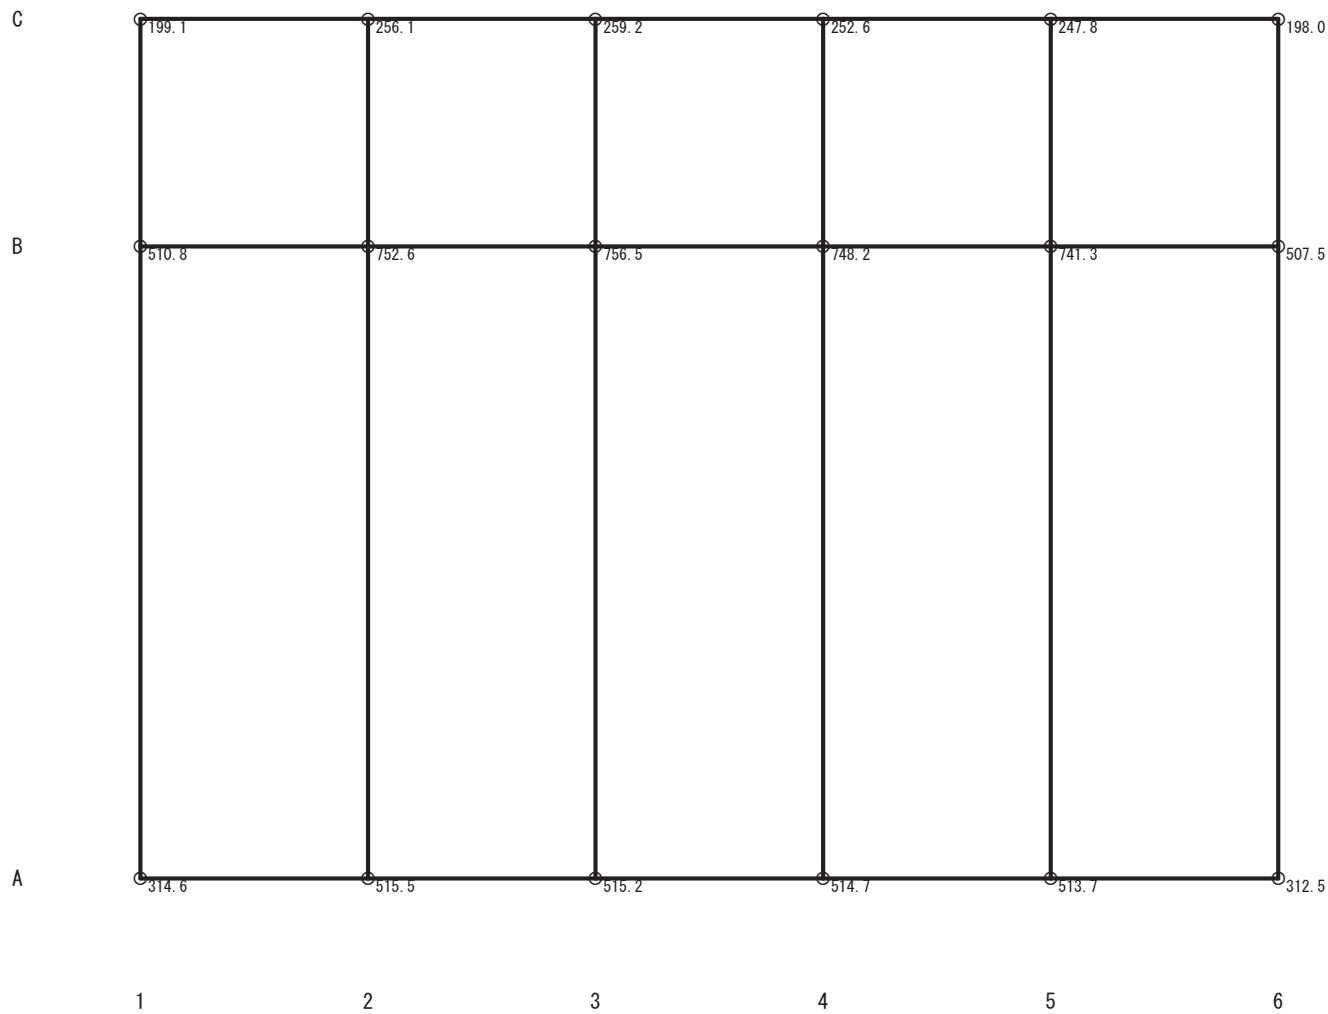


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1018. 02	(12. 5)	1018. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1502. 76	(18. 5)	1502. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1515. 52	(18. 7)	1515. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1530. 83	(18. 9)	1530. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1524. 18	(18. 8)	1524. 18	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1024. 47	(12. 6)	1024. 47	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8115. 77	(100. 0)	8115. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

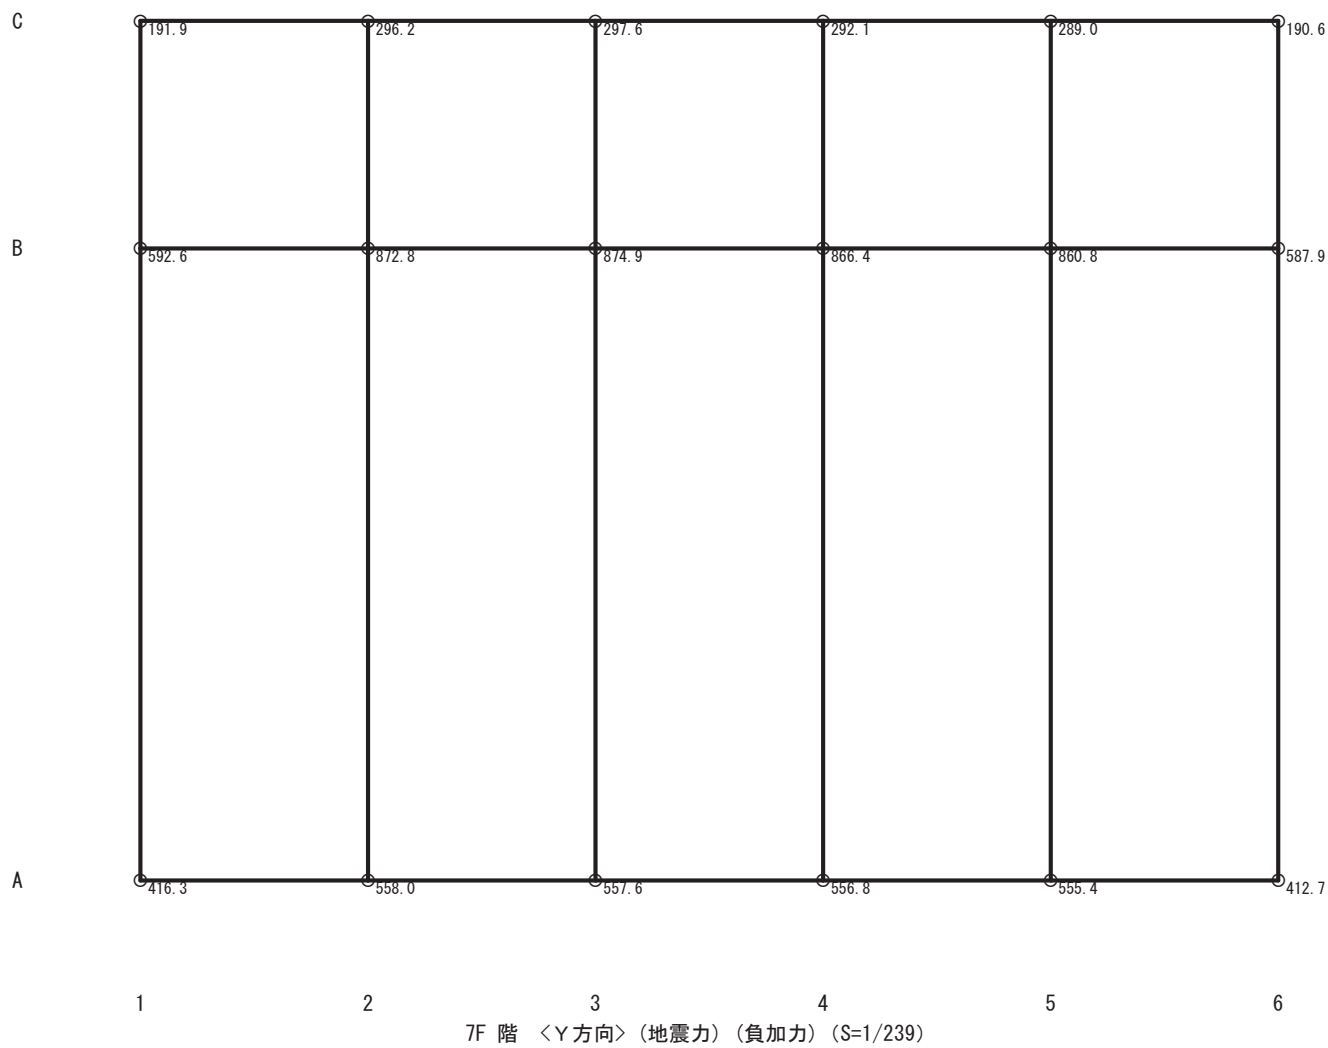


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1191. 15	(12. 9)	1191. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1705. 19	(18. 4)	1705. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1715. 34	(18. 5)	1715. 34	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1730. 08	(18. 7)	1730. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1727. 02	(18. 6)	1727. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1200. 84	(13. 0)	1200. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9269. 62	(100. 0)	9269. 62	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

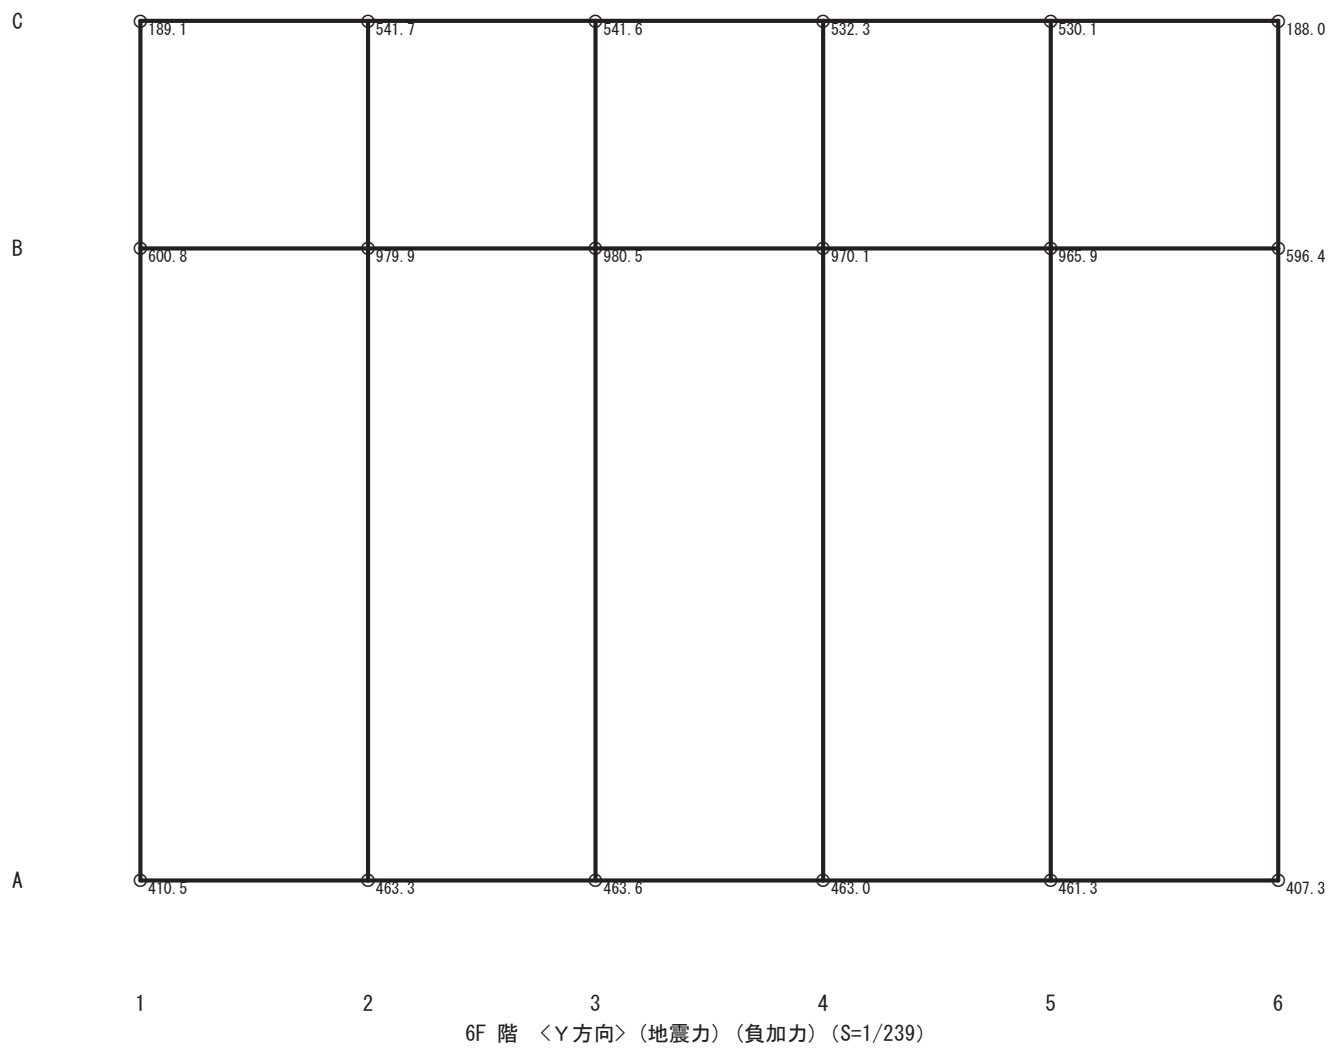


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1191. 69	(11. 6)	1191. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1957. 35	(19. 0)	1957. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1965. 37	(19. 1)	1965. 37	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1985. 64	(19. 3)	1985. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1984. 99	(19. 3)	1984. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1200. 39	(11. 7)	1200. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10285. 43	(100. 0)	10285. 43	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

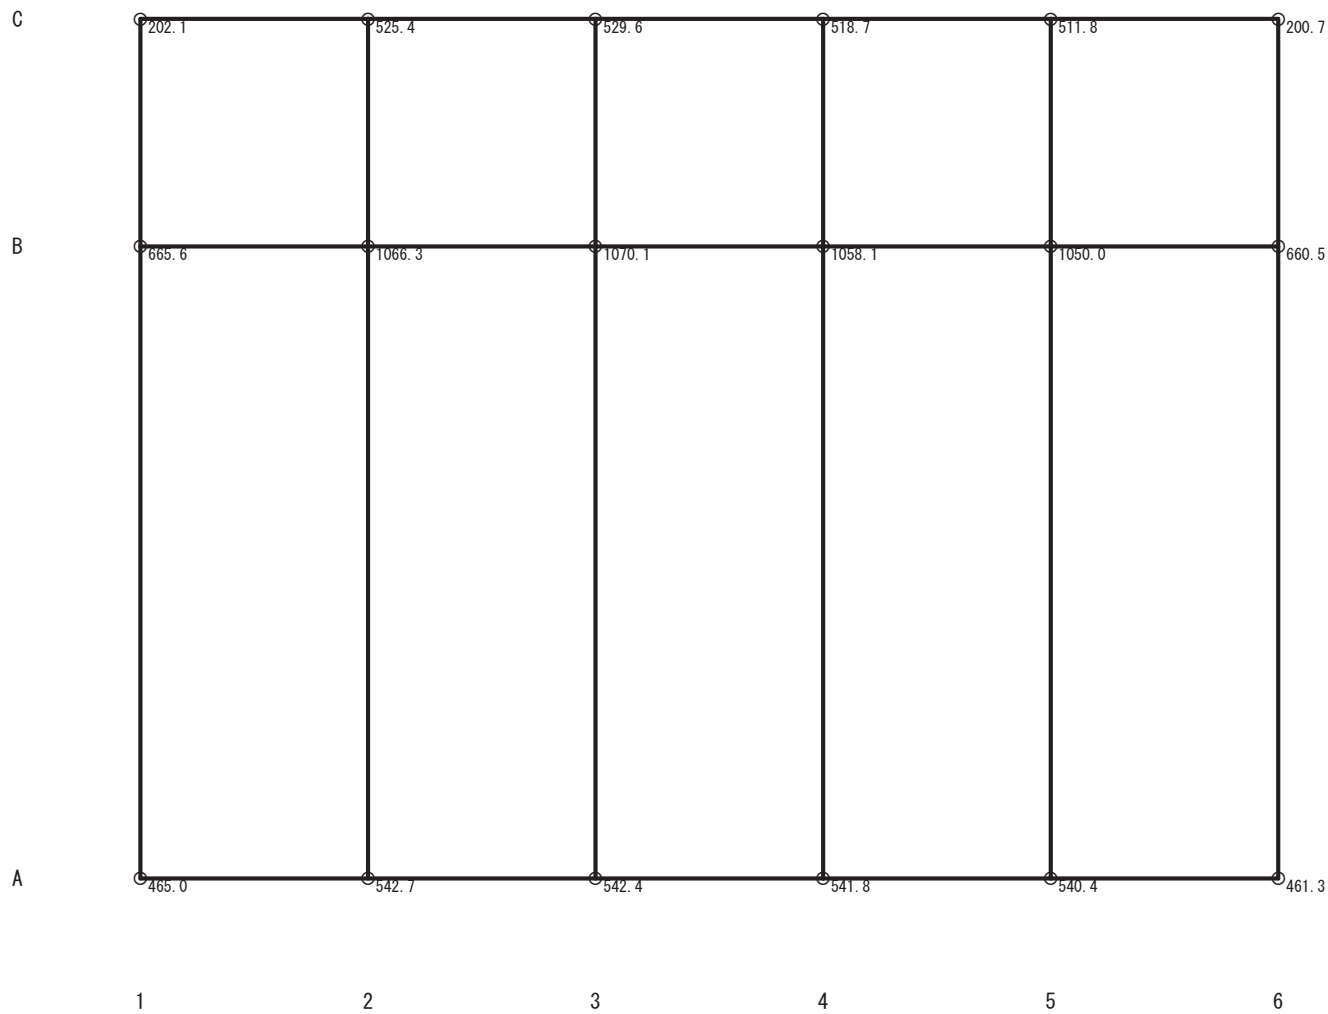


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1322. 47	(11. 9)	1322. 47	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	2102. 24	(18. 8)	2102. 24	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2118. 53	(19. 0)	2118. 53	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2142. 09	(19. 2)	2142. 09	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2134. 44	(19. 1)	2134. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1332. 72	(11. 9)	1332. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11152. 50	(100. 0)	11152. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

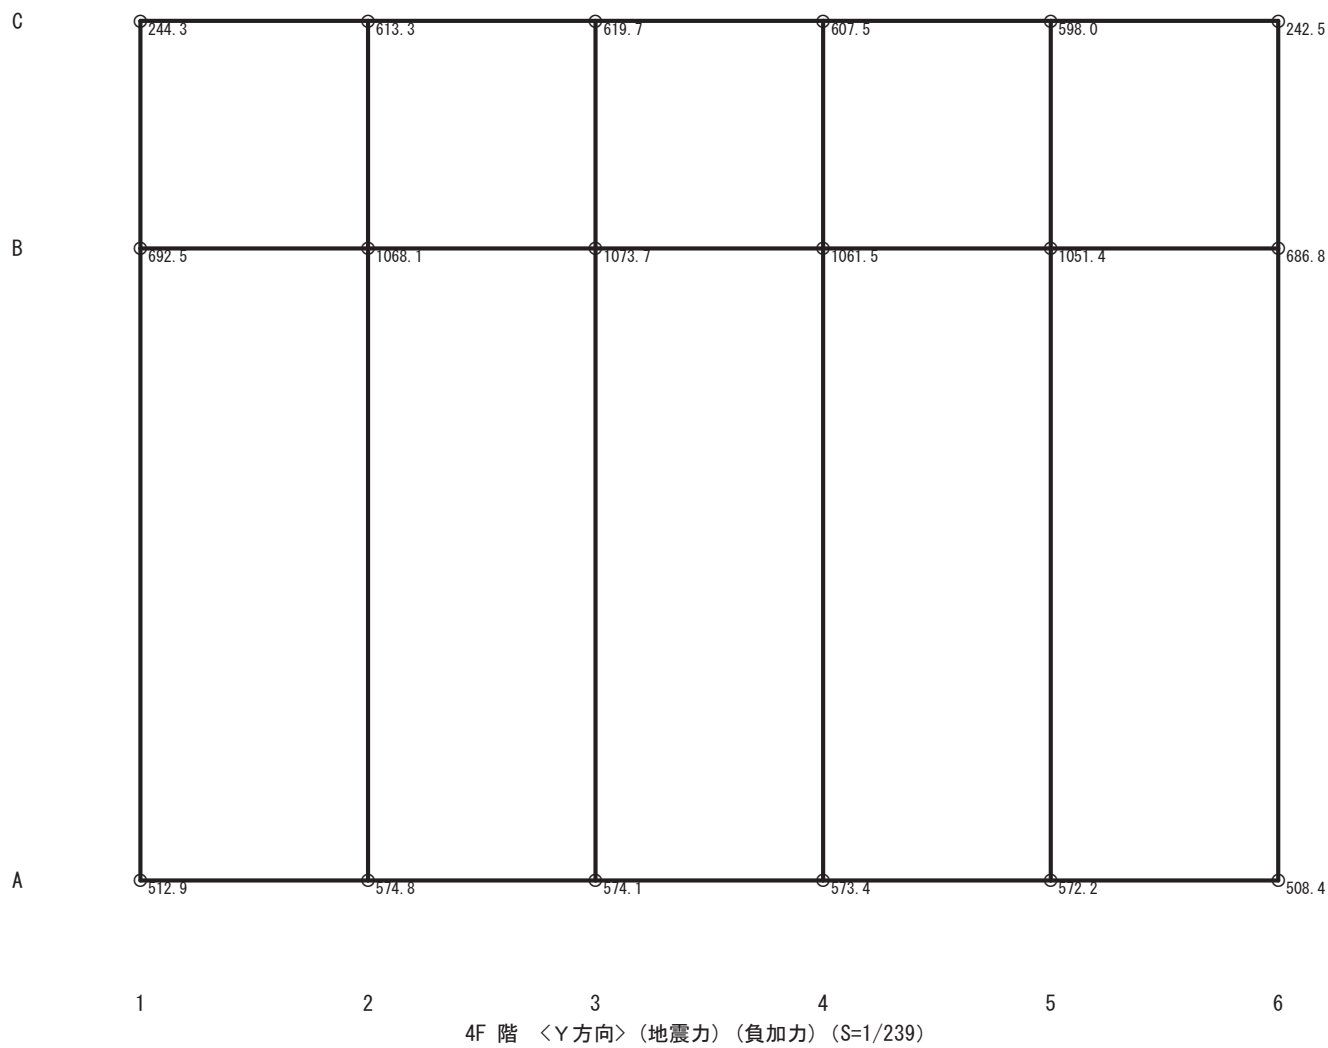


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1437.75	(12.1)	1437.75	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2221.56	(18.7)	2221.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2242.39	(18.9)	2242.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2267.48	(19.1)	2267.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2256.16	(19.0)	2256.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1449.72	(12.2)	1449.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11875.06	(100.0)	11875.06	0.00	(100.0)	(0.0)

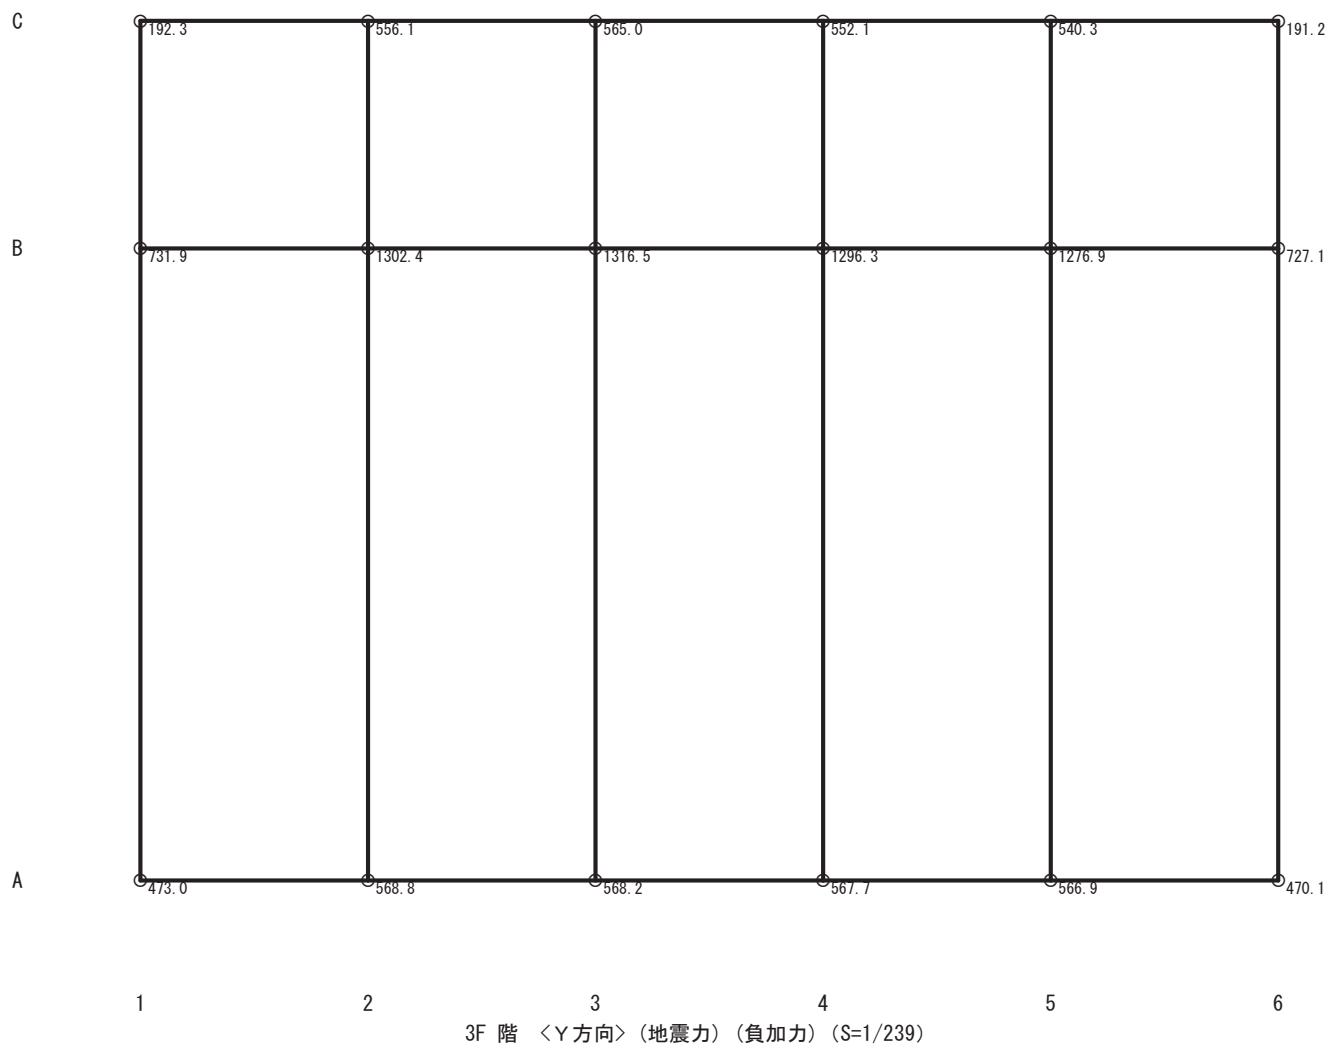

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1388.35	(11.1)	1388.35	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2384.09	(19.1)	2384.09	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2416.12	(19.4)	2416.12	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2449.66	(19.7)	2449.66	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2427.26	(19.5)	2427.26	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1397.26	(11.2)	1397.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12462.75	(100.0)	12462.75	0.00	(100.0)	(0.0)

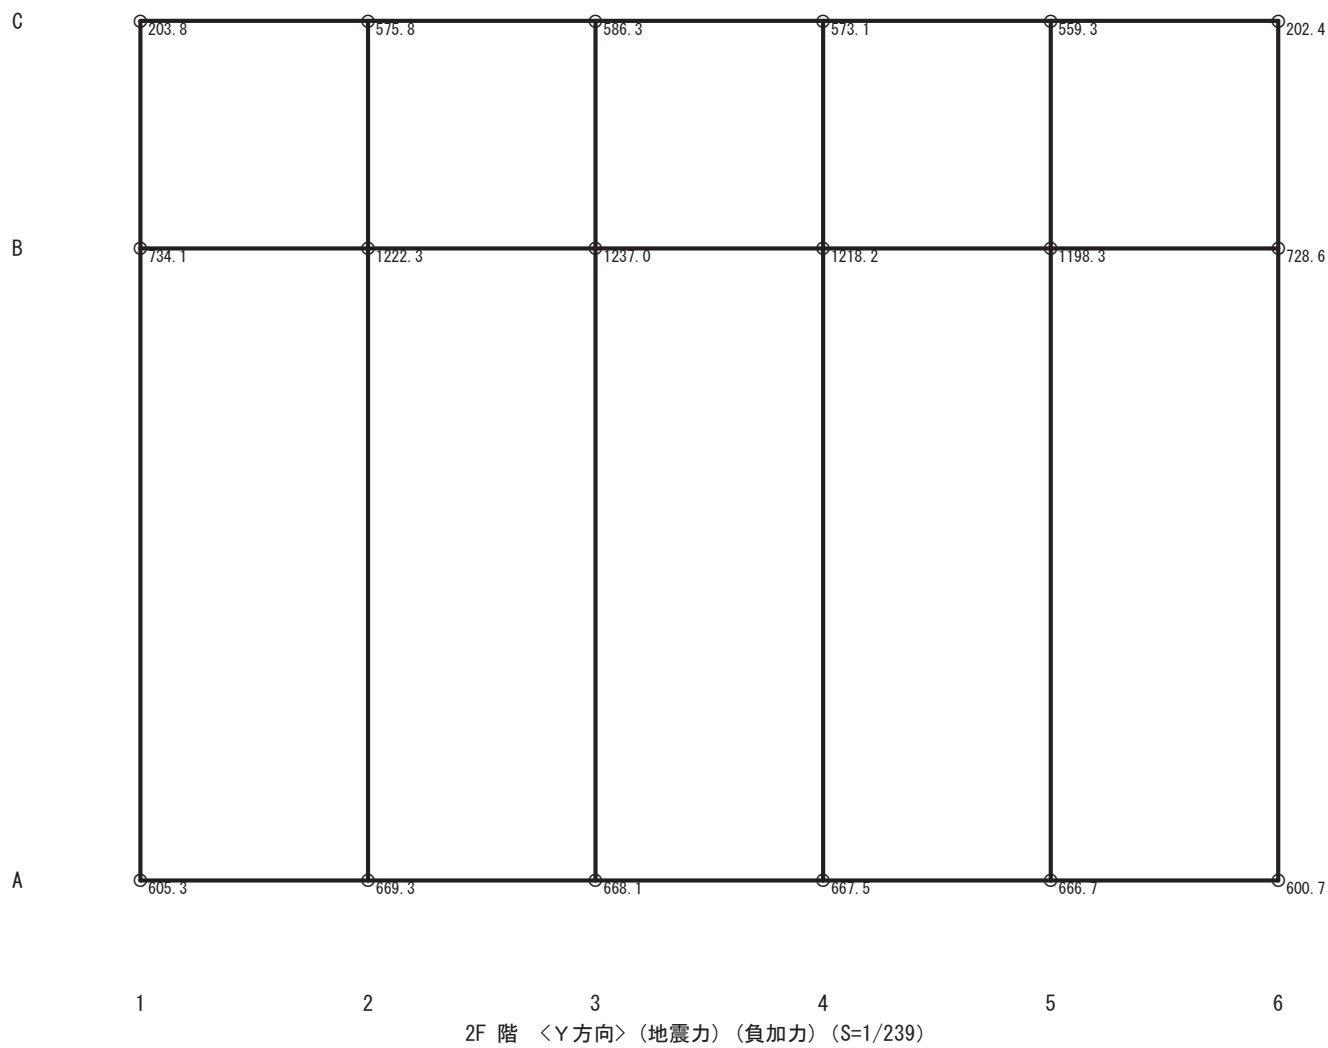

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1531.66	(11.9)	1531.66	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2424.34	(18.8)	2424.34	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2458.80	(19.0)	2458.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2491.37	(19.3)	2491.37	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2467.42	(19.1)	2467.42	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1543.18	(11.9)	1543.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12916.76	(100.0)	12916.76	0.00	(100.0)	(0.0)

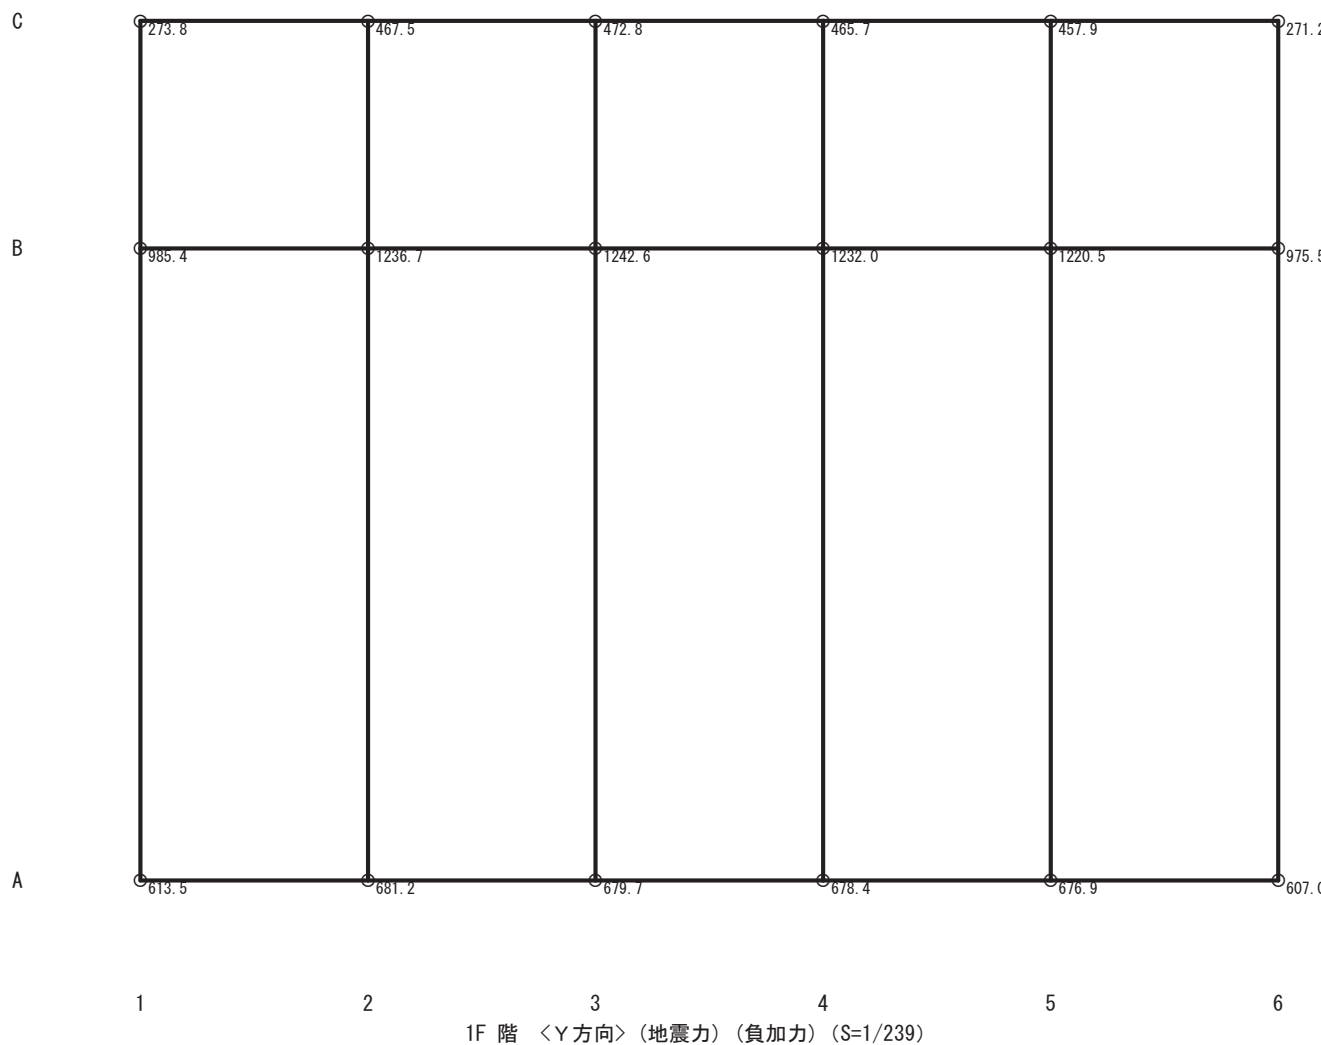

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1853.65	(14.0)	1853.65	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2355.27	(17.8)	2355.27	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2376.05	(17.9)	2376.05	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2395.10	(18.1)	2395.10	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2385.30	(18.0)	2385.30	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1872.71	(14.1)	1872.71	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	13238.09	(100.0)	13238.09	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	3451.72	3451.72	(100.0)	0.00	(0.0)	3451.72	0.00	3451.72
10F	5252.74	5252.74	(100.0)	0.00	(0.0)	5252.74	0.00	5252.74
9F	6787.12	6787.12	(100.0)	0.00	(0.0)	6787.12	0.00	6787.12
8F	8115.77	8115.77	(100.0)	0.00	(0.0)	8115.77	0.00	8115.77
7F	9269.62	9269.62	(100.0)	0.00	(0.0)	9269.62	0.00	9269.62
6F	10285.43	10285.43	(100.0)	0.00	(0.0)	10285.43	0.00	10285.43
5F	11152.50	11152.50	(100.0)	0.00	(0.0)	11152.50	0.00	11152.50
4F	11875.06	11875.06	(100.0)	0.00	(0.0)	11875.06	0.00	11875.06
3F	12462.75	12462.75	(100.0)	0.00	(0.0)	12462.75	0.00	12462.75
2F	12916.76	12916.76	(100.0)	0.00	(0.0)	12916.76	0.00	12916.76
1F	13238.09	13238.09	(100.0)	0.00	(0.0)	13238.09	0.00	13238.09

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.0057	400.0	1/397


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	1. 3944	400. 0	1/286
9F	A	1	1. 6326	400. 0	1/245
8F	A	1	1. 8607	400. 0	1/214
7F	A	1	1. 8932	400. 0	1/211
6F	A	1	1. 5923	400. 0	1/251
5F	A	1	1. 6395	400. 0	1/243
4F	A	1	1. 6632	400. 0	1/240
3F	A	1	1. 4650	400. 0	1/273
2F	A	1	1. 3138	400. 0	1/304
1F	A	1	0. 7710	400. 0	1/518


A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合


柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
C_i : 層せん断力係数
Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

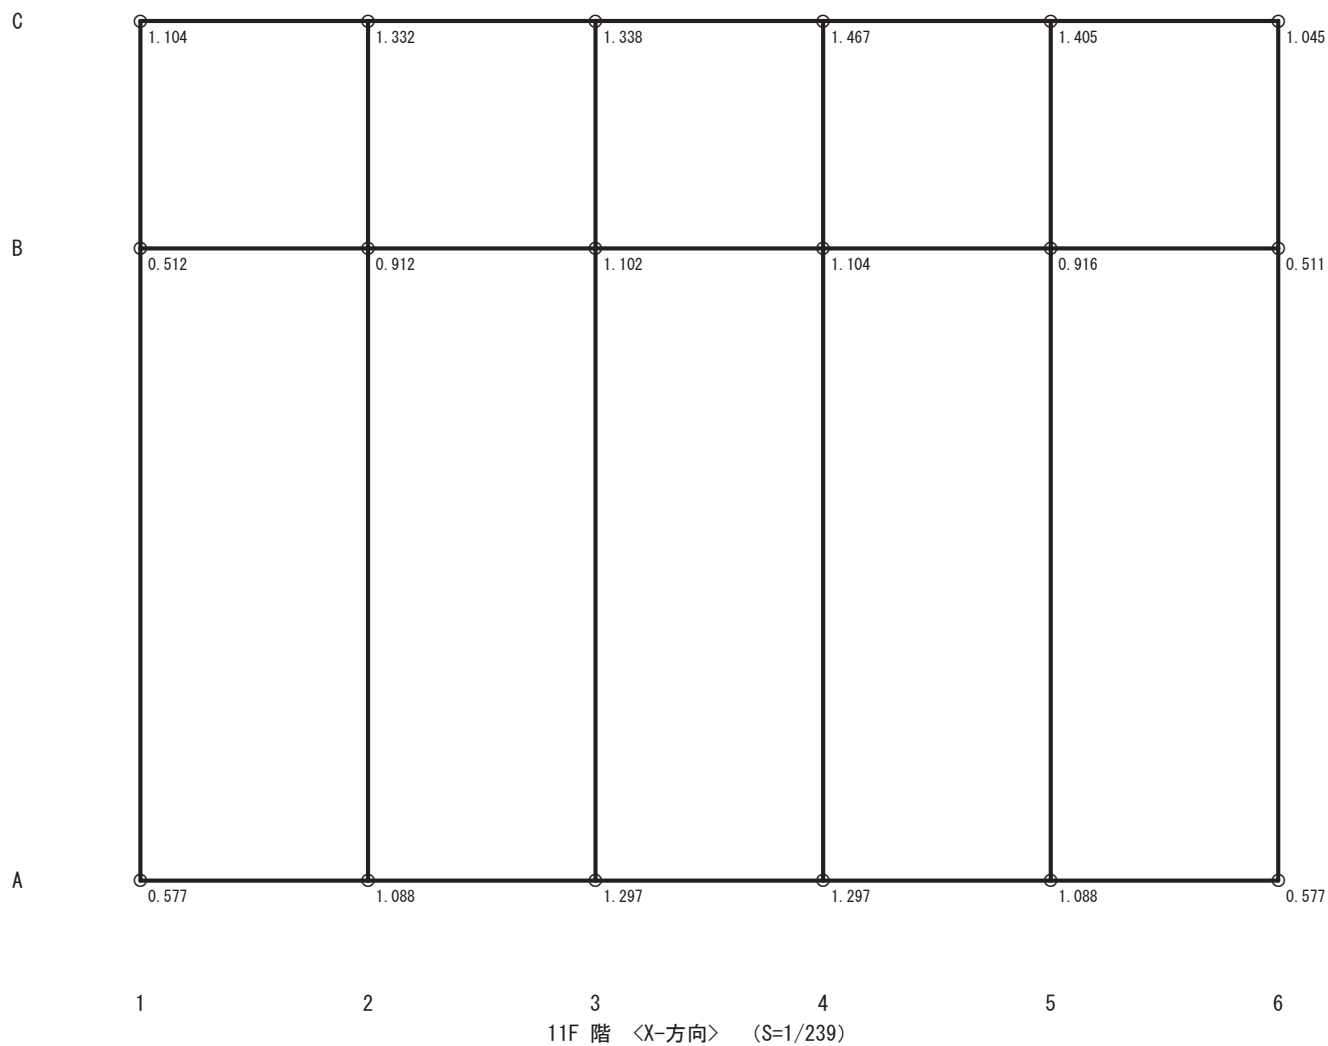


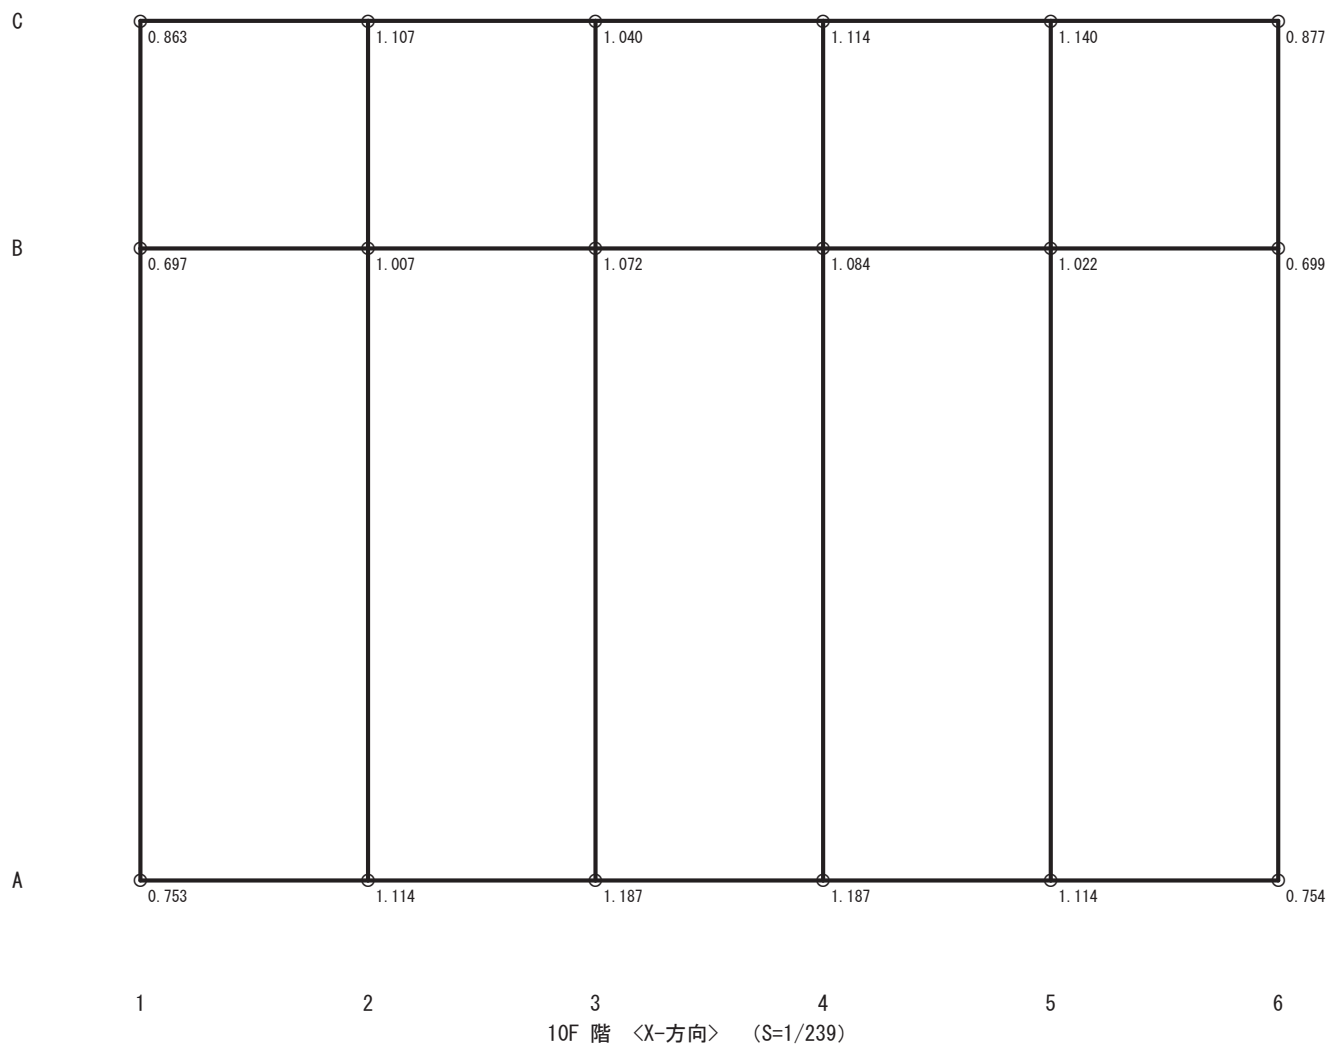


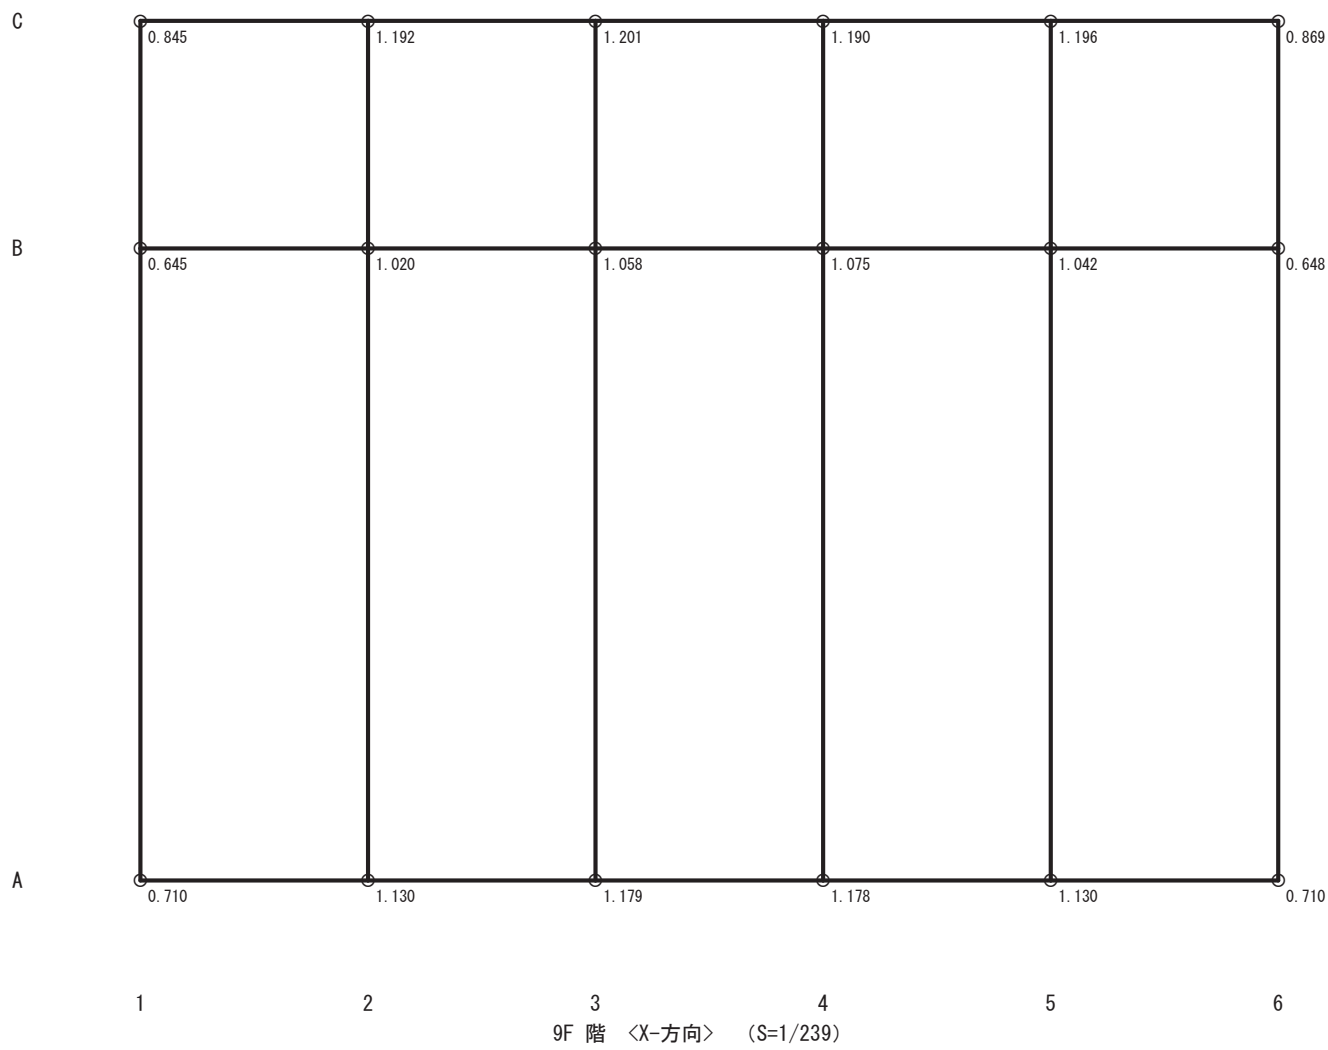


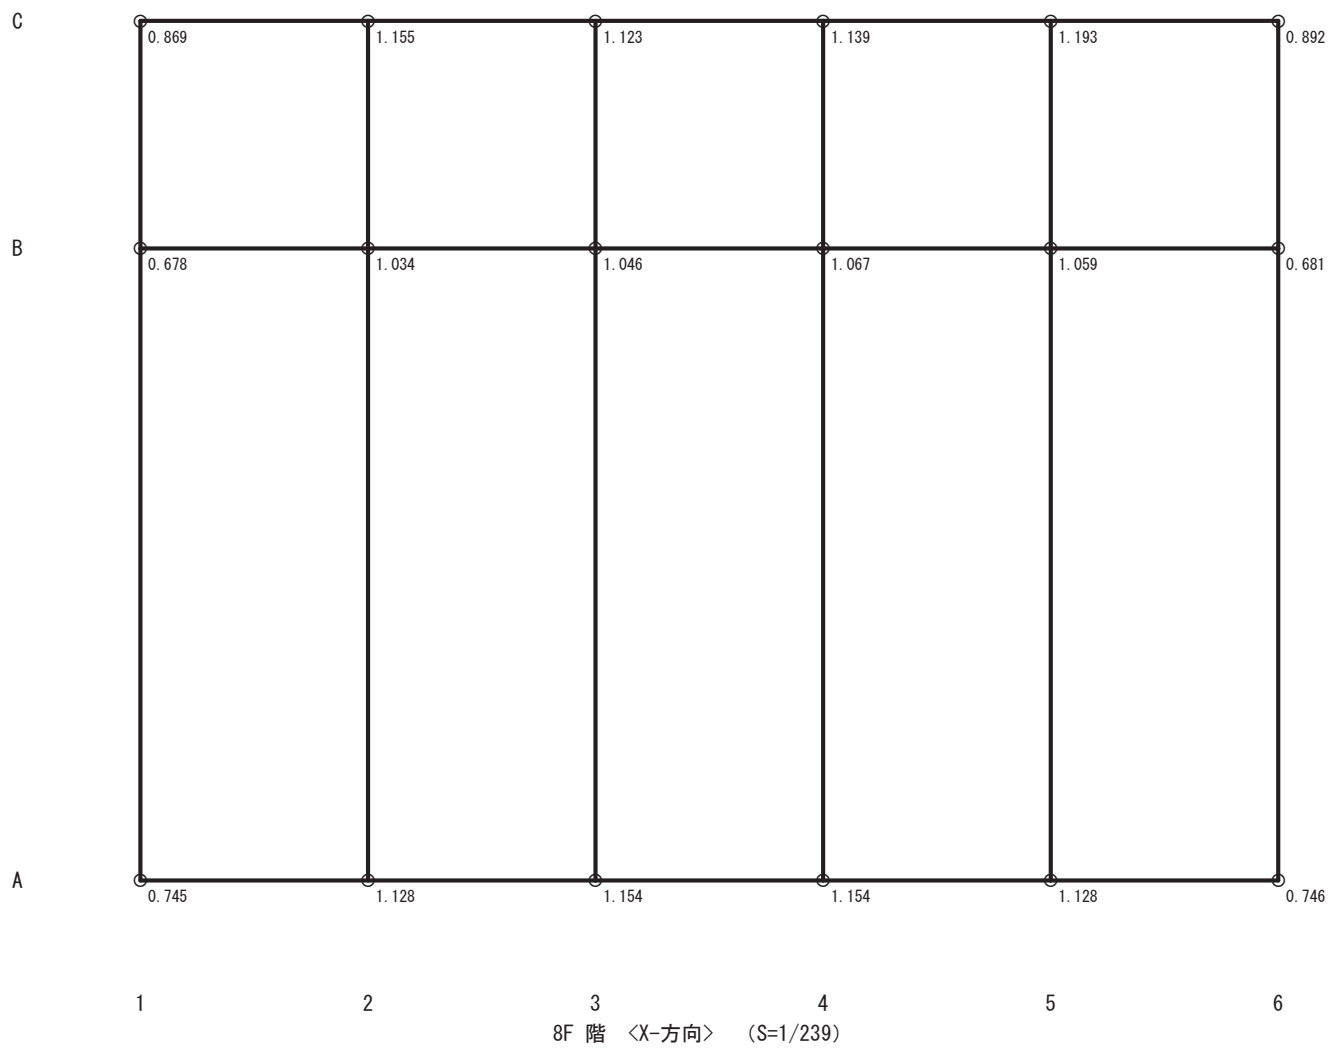


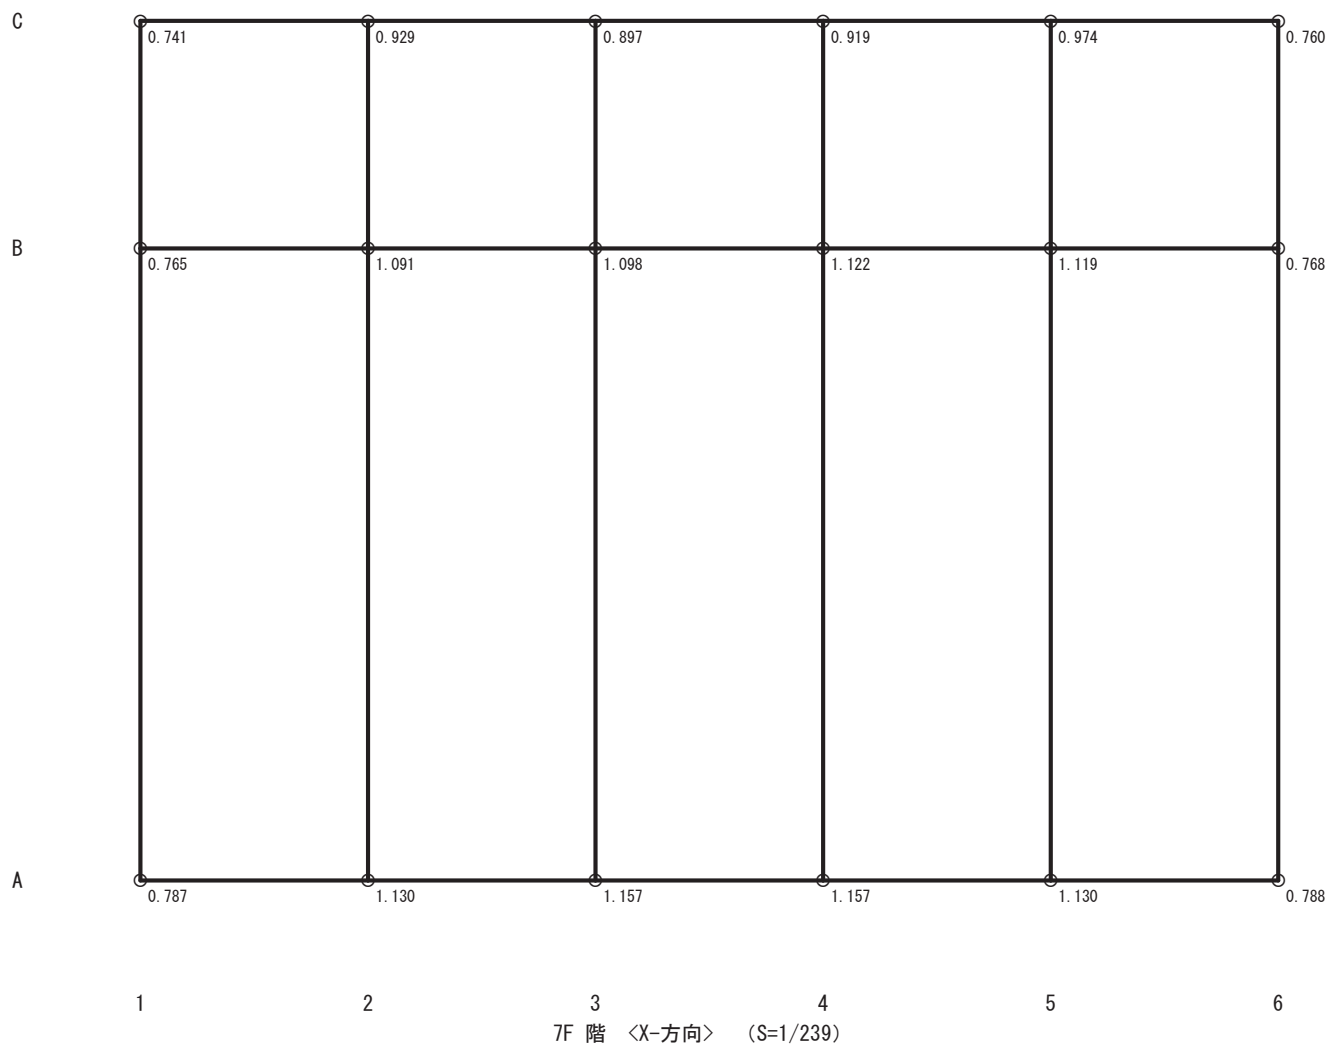


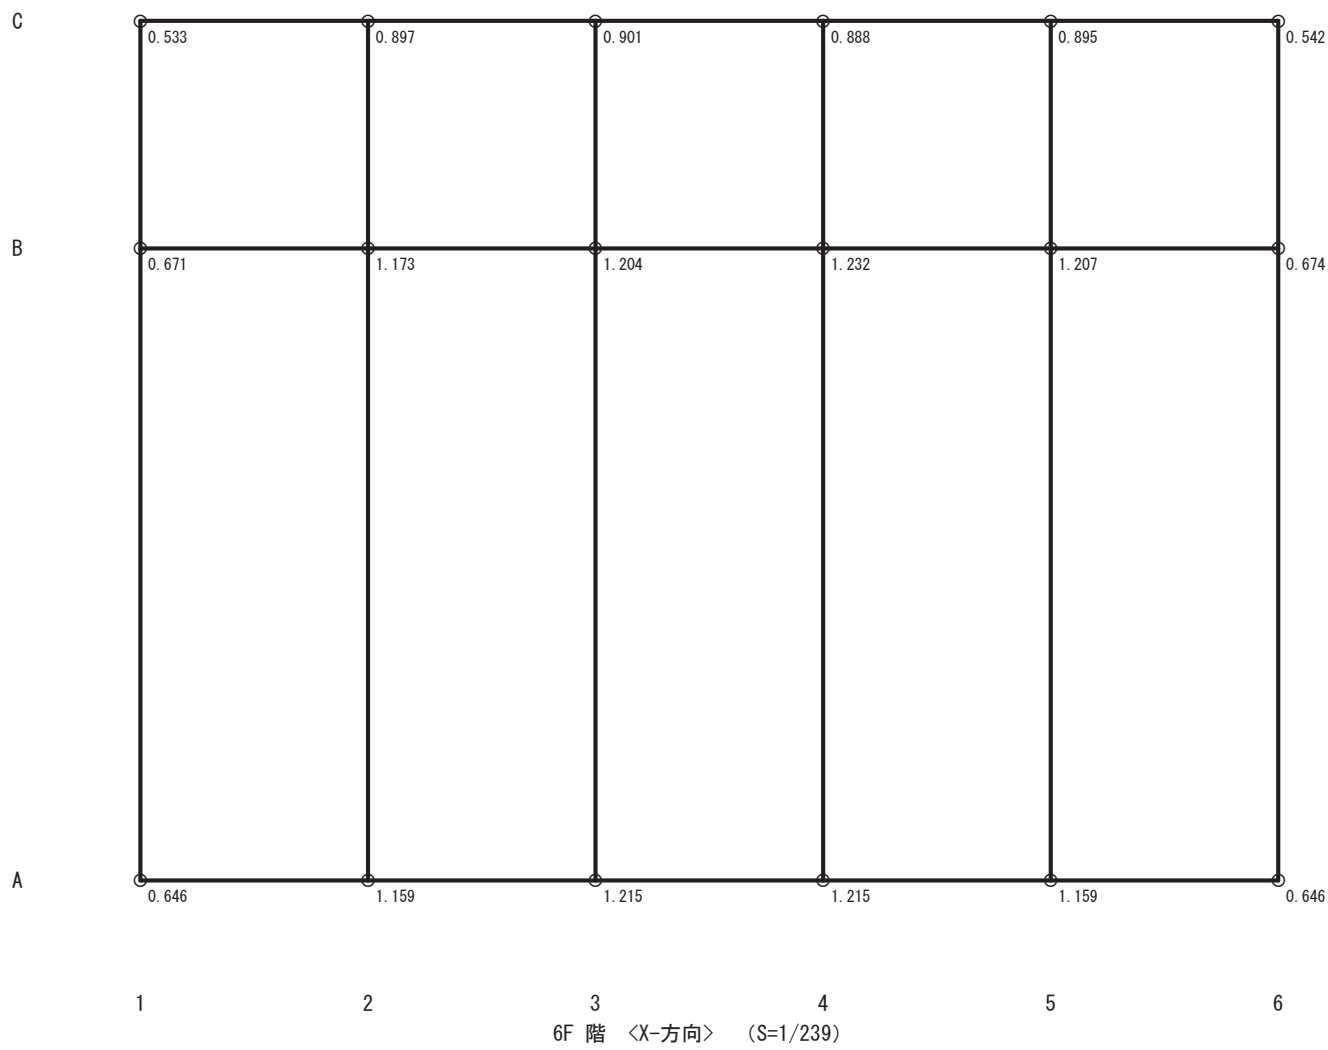


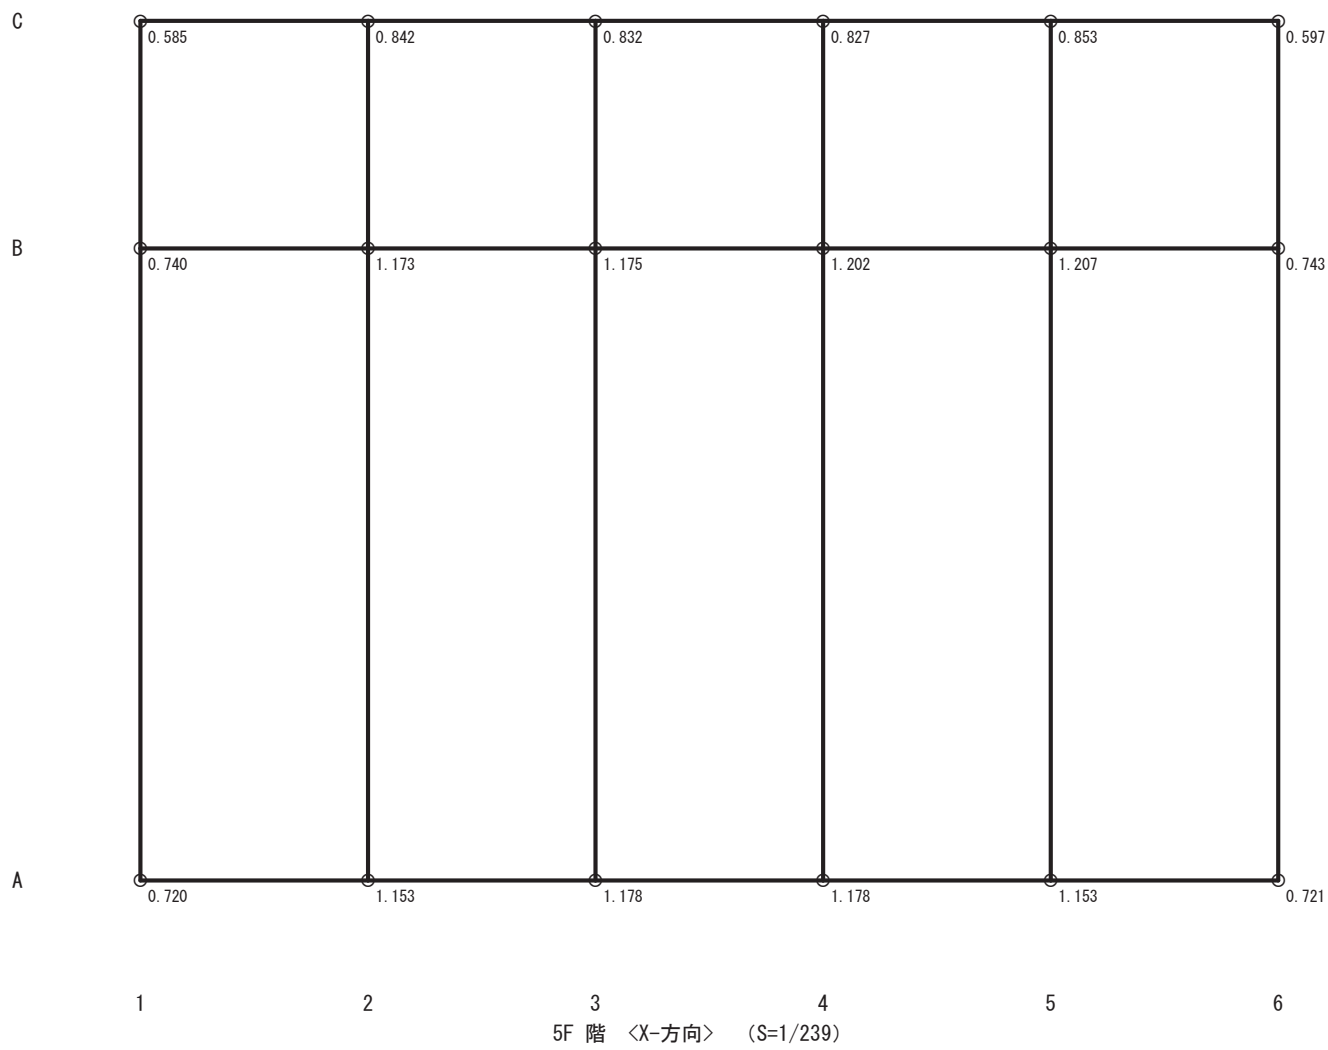


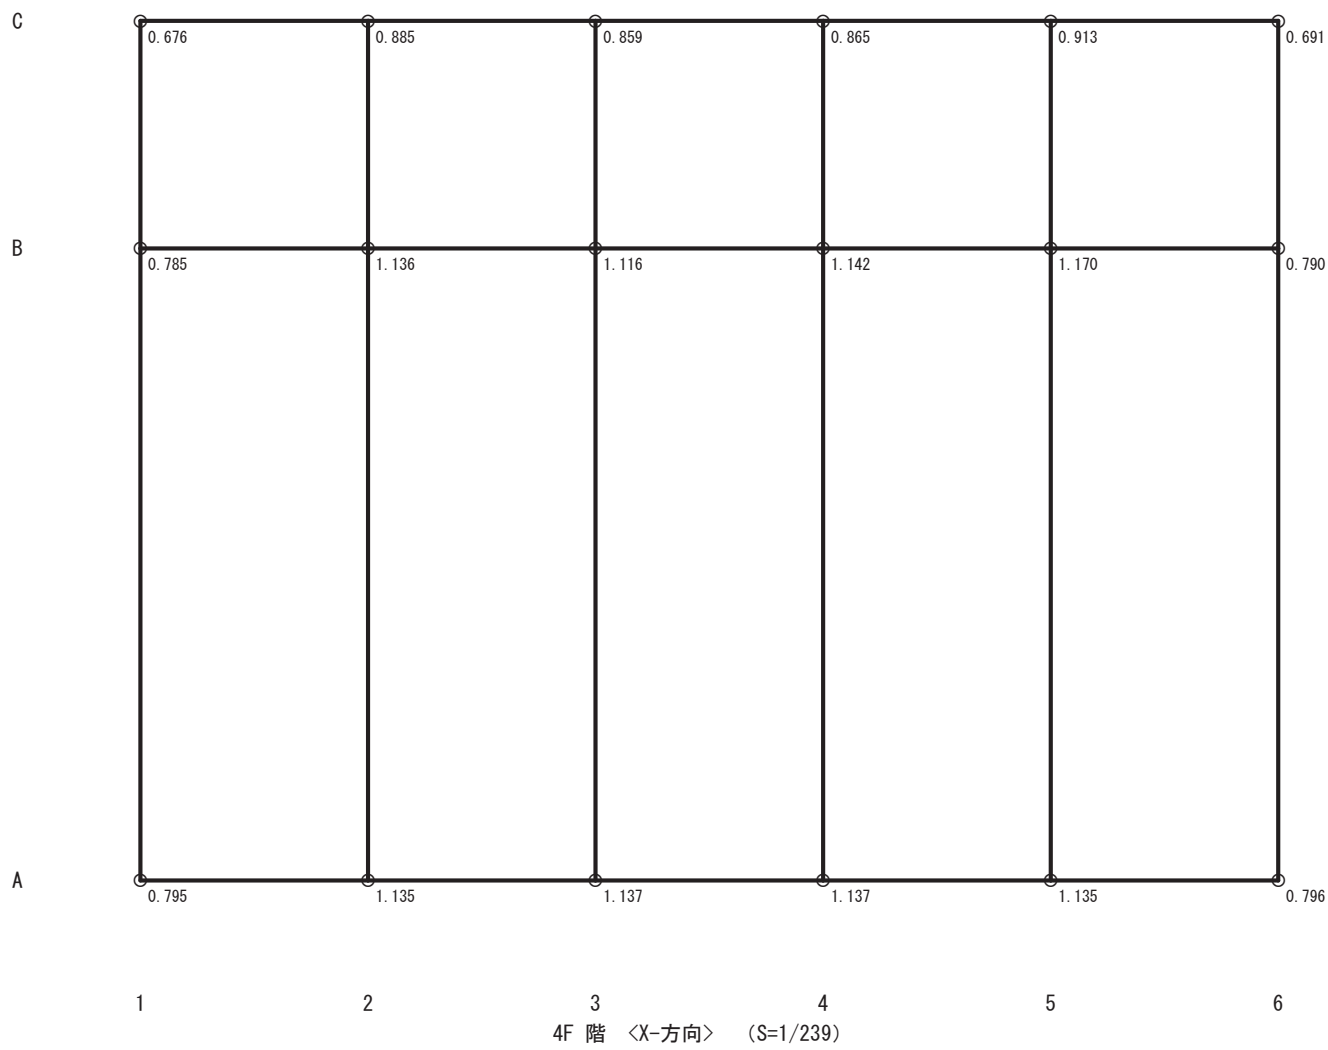


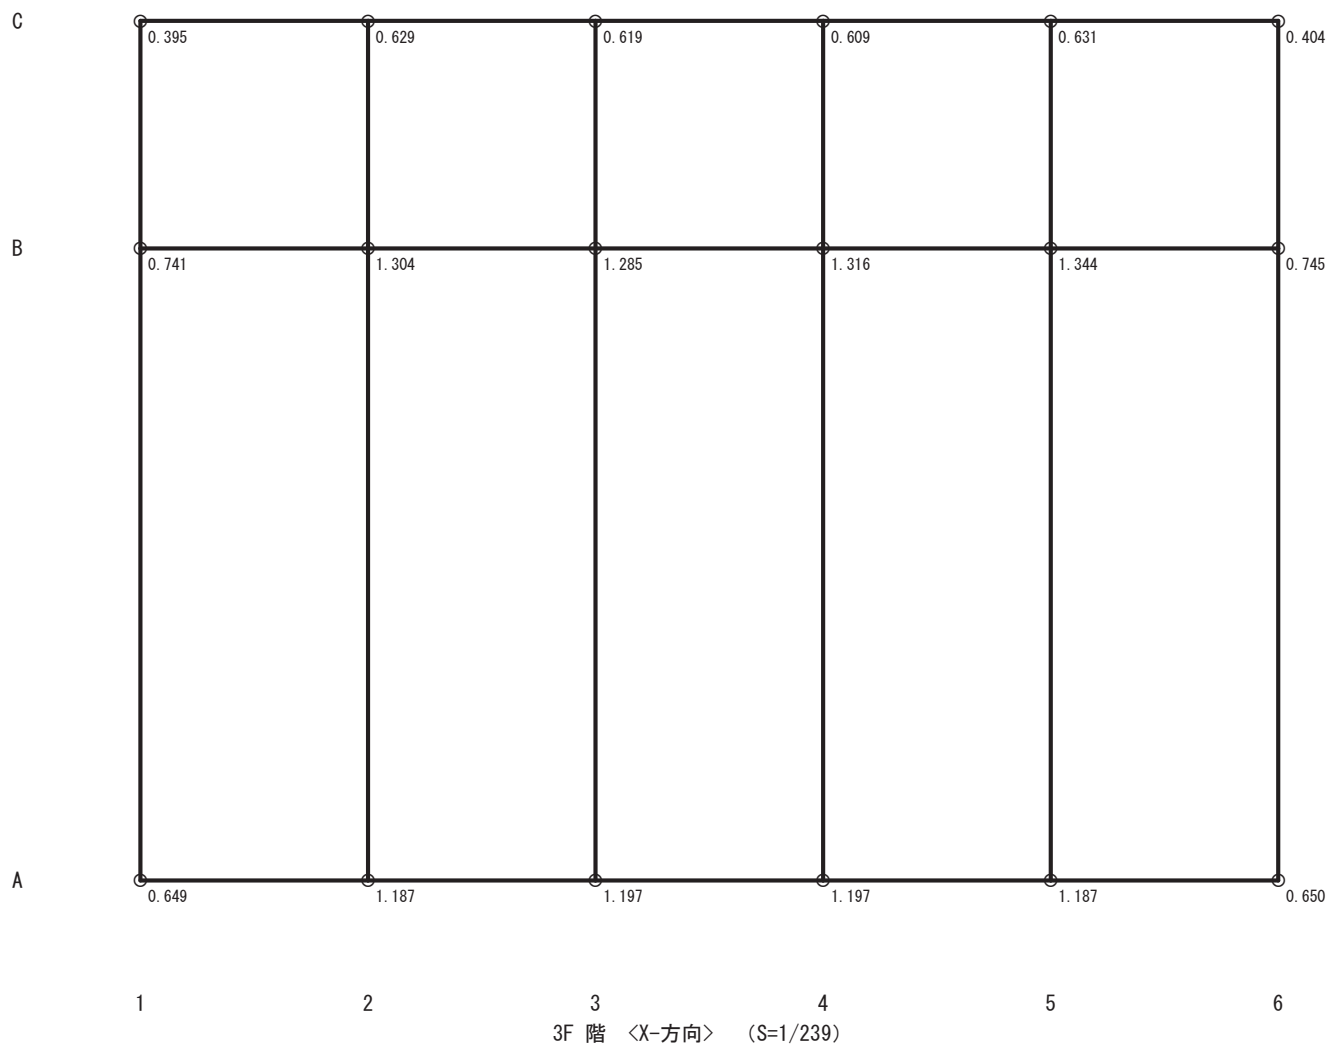


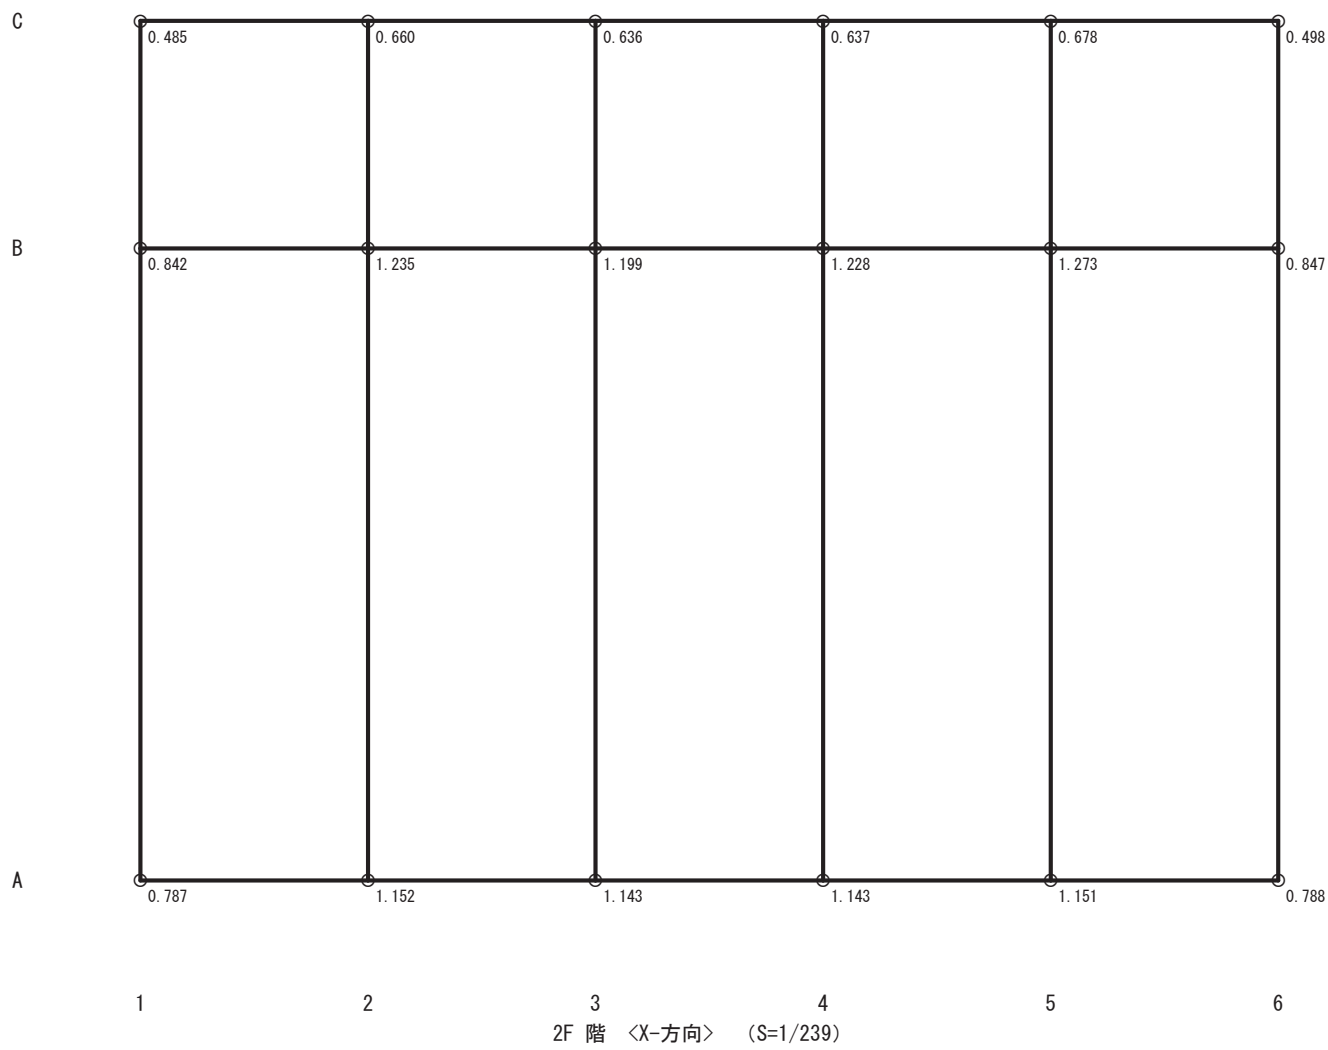


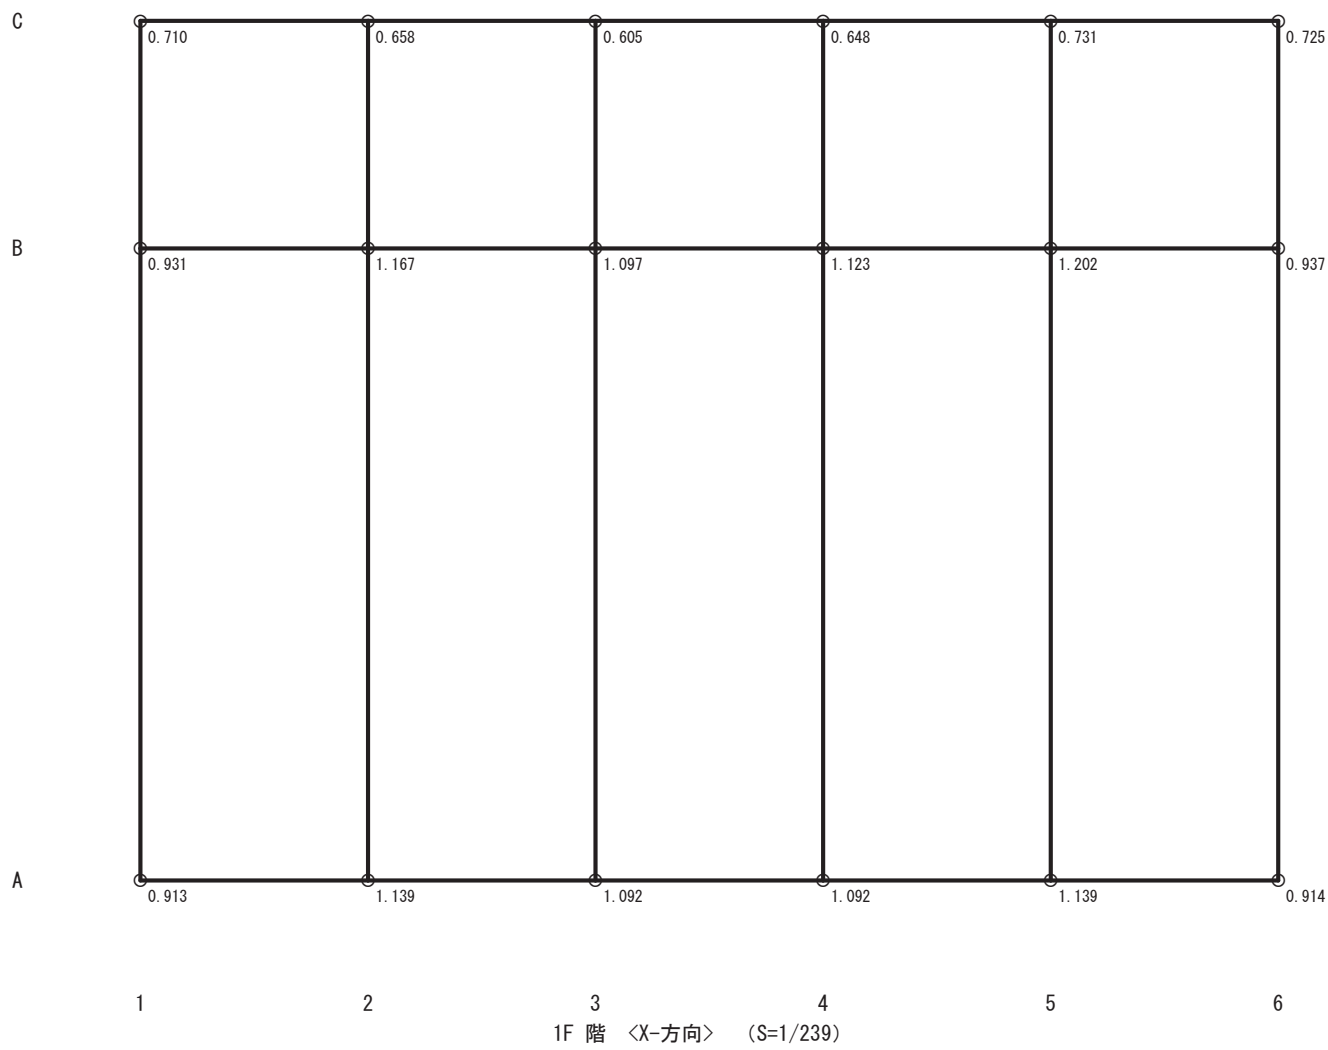


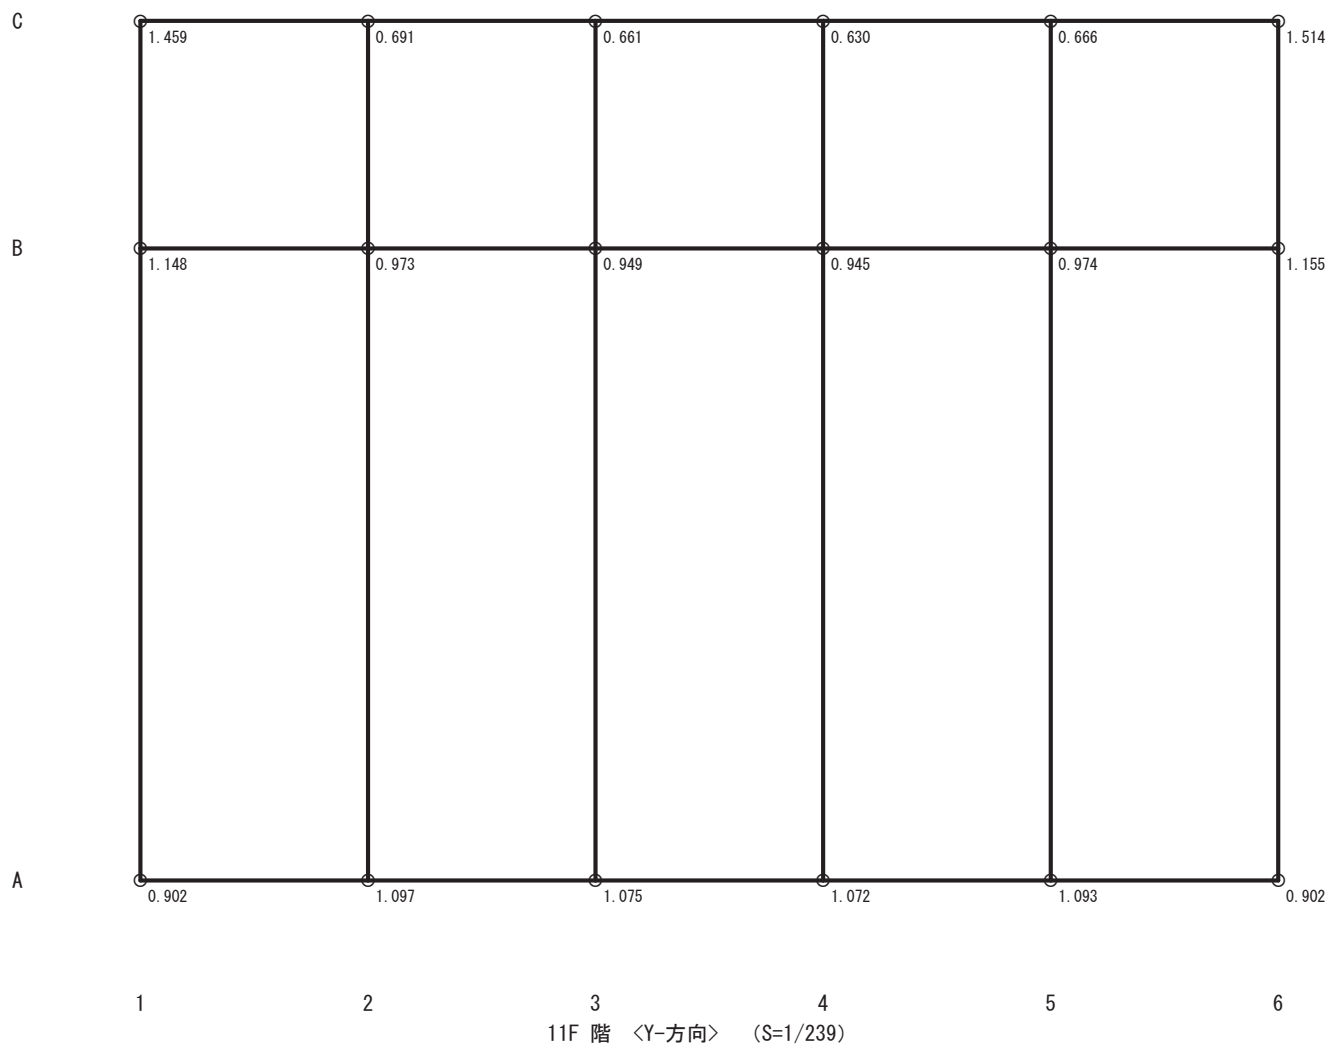


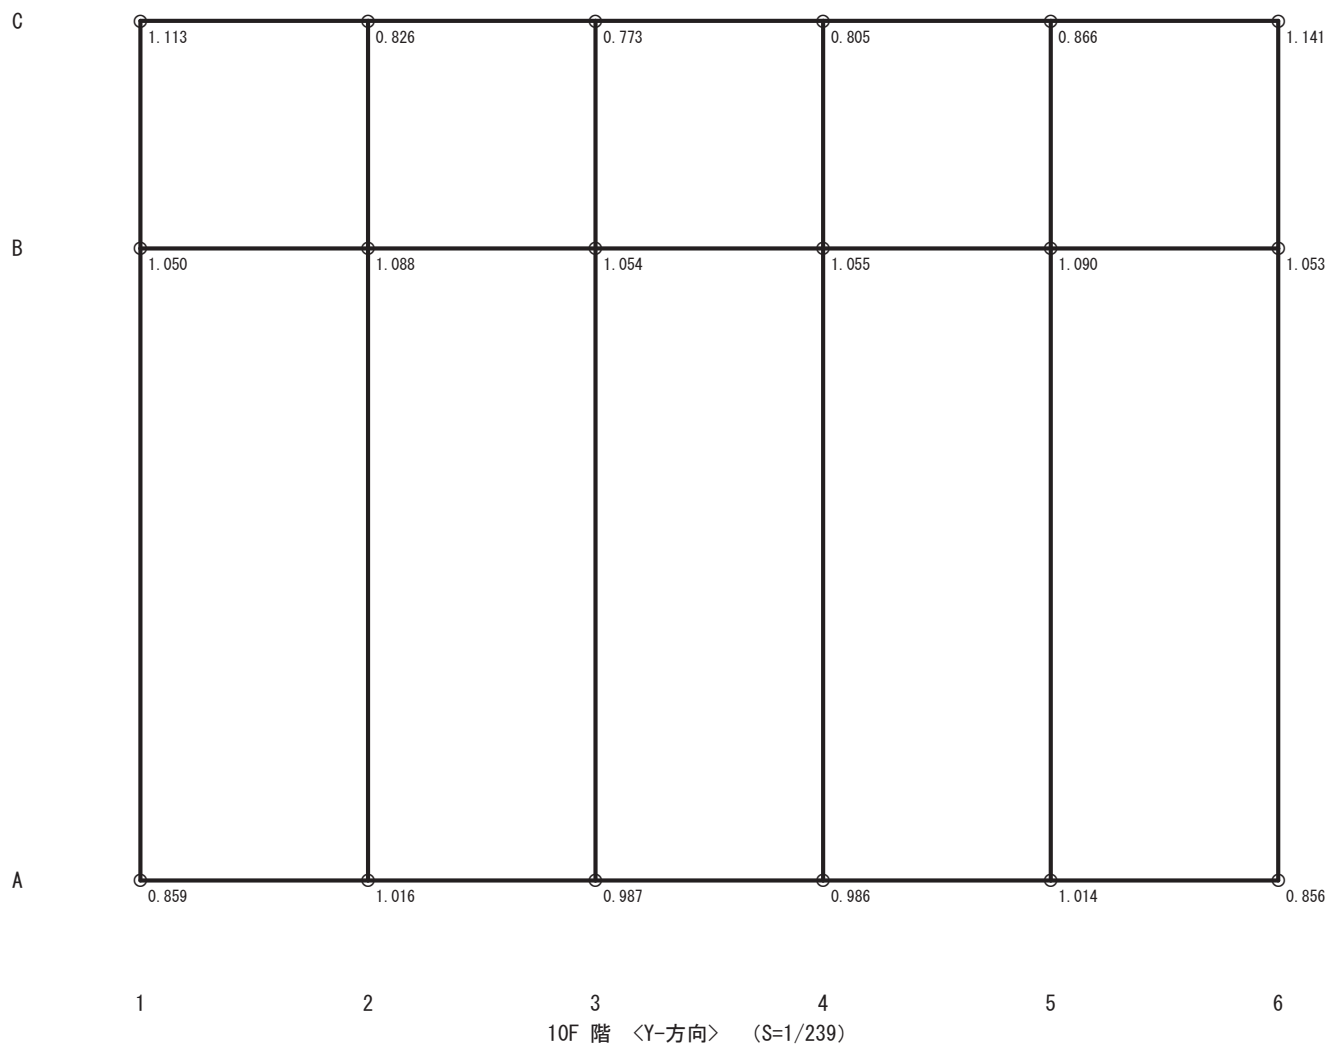


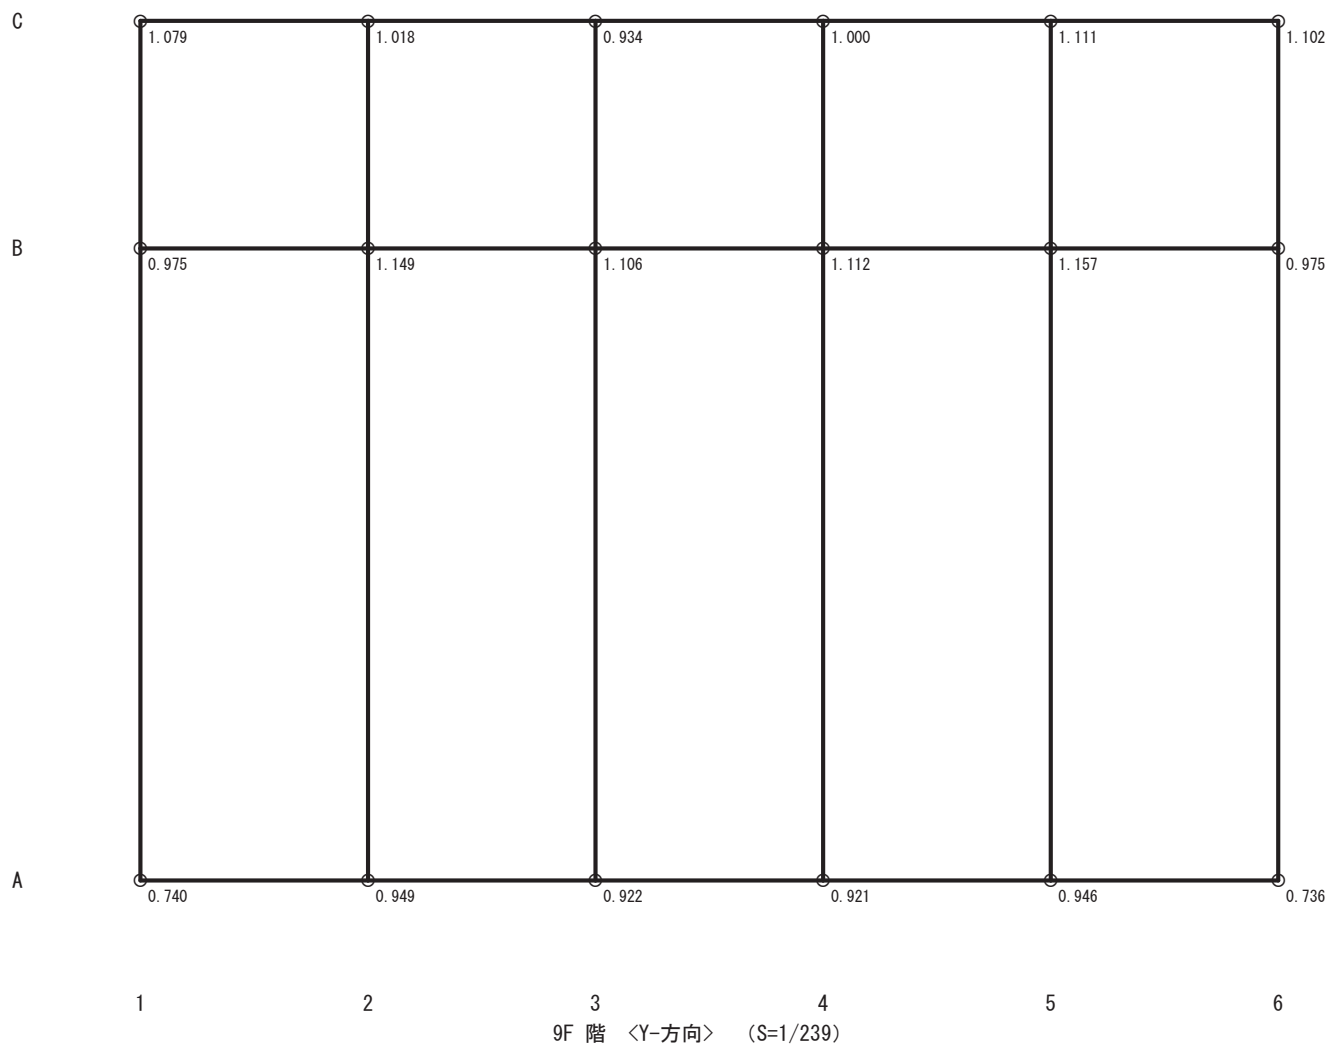


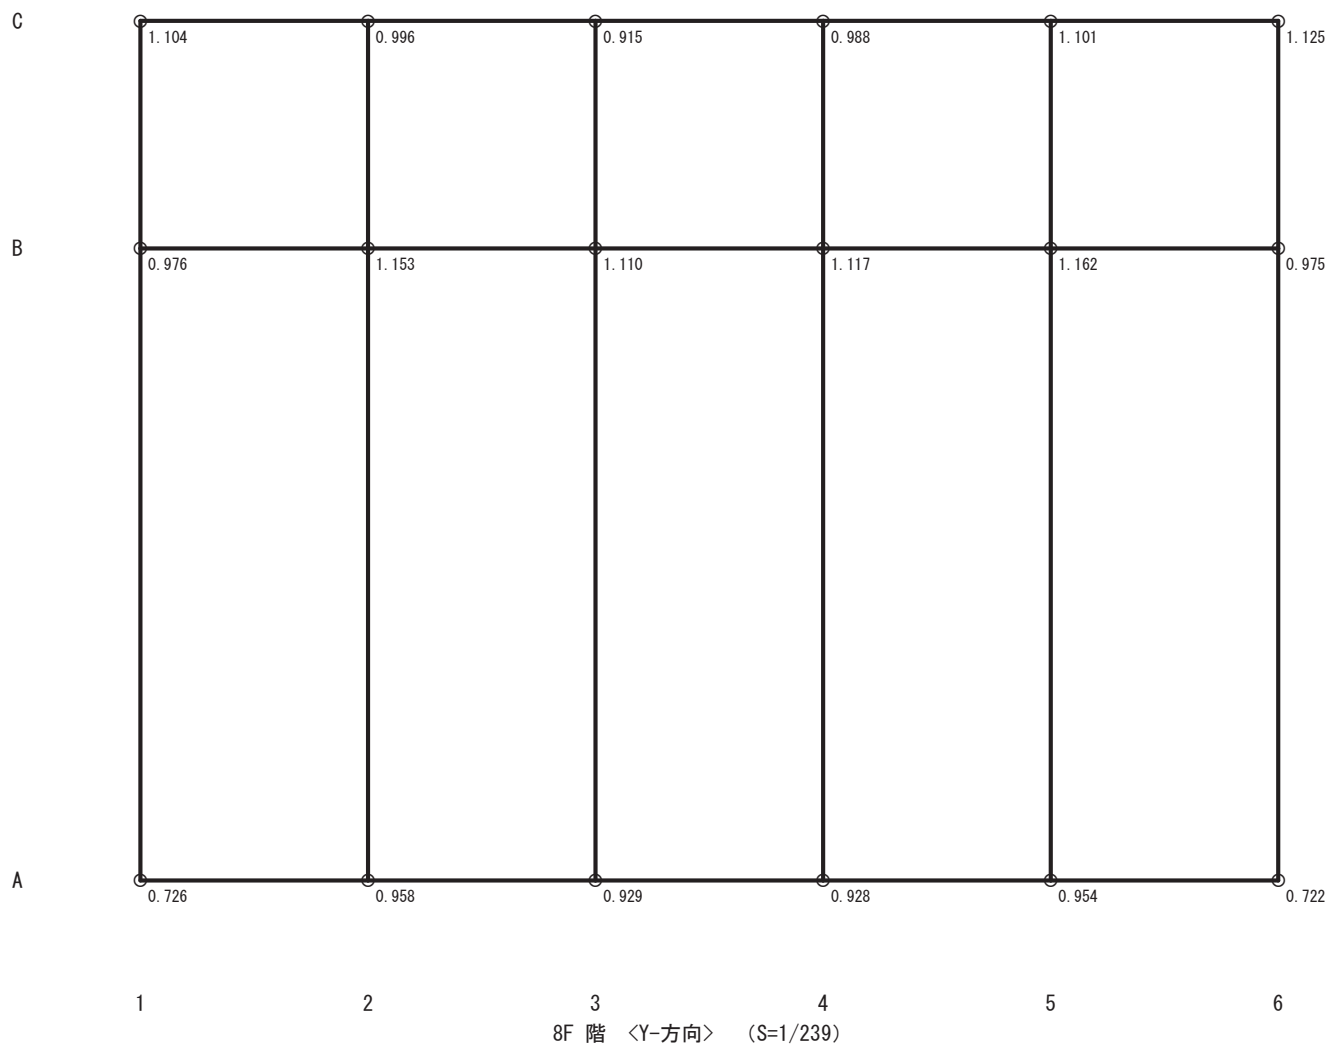


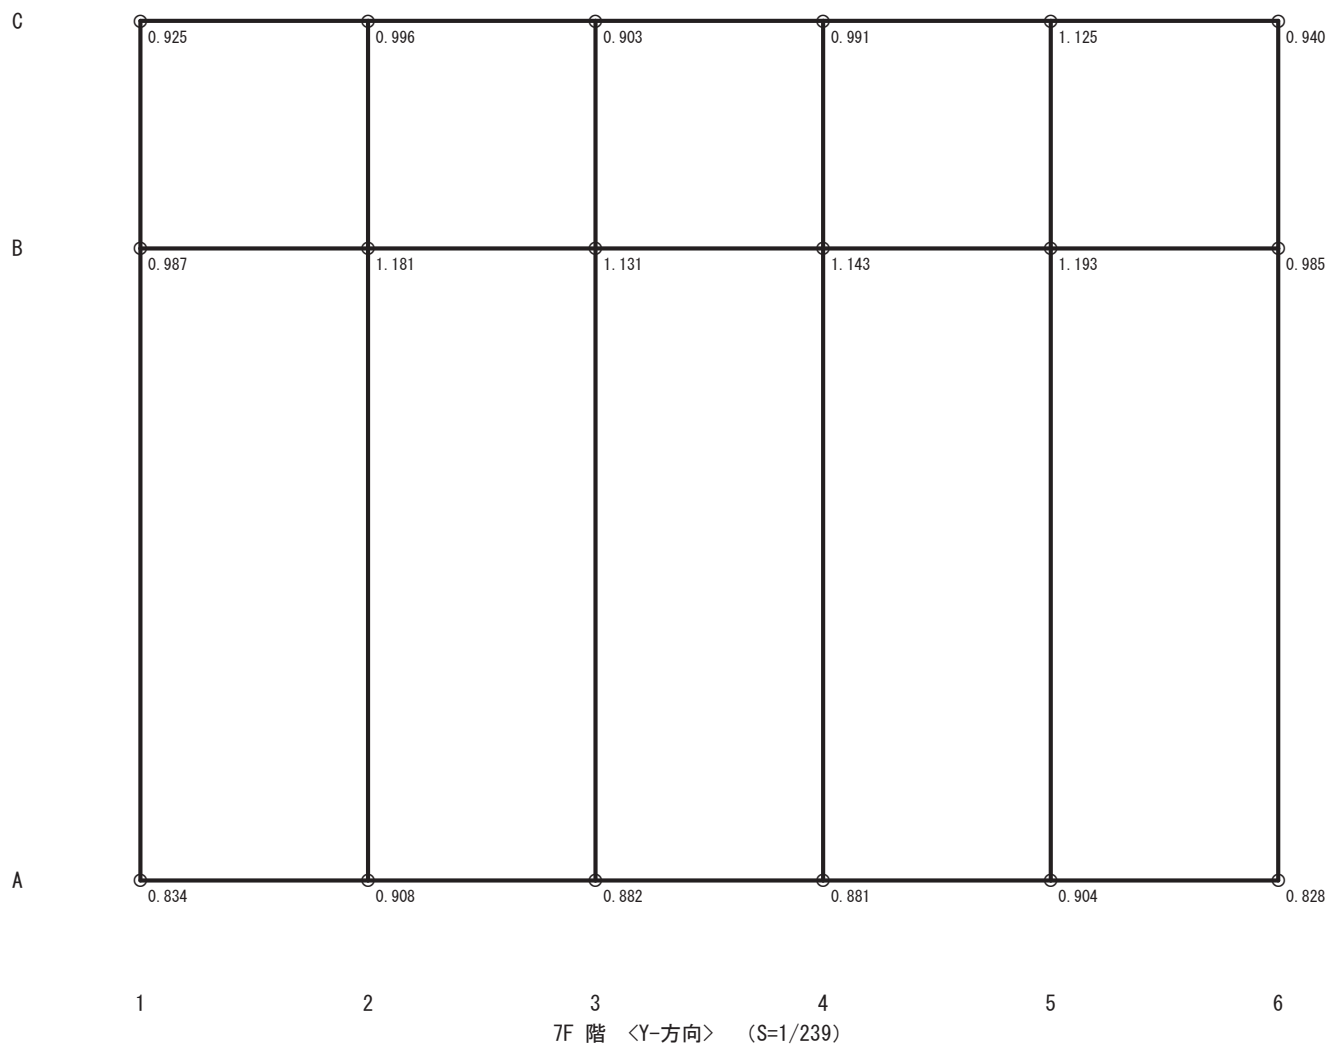


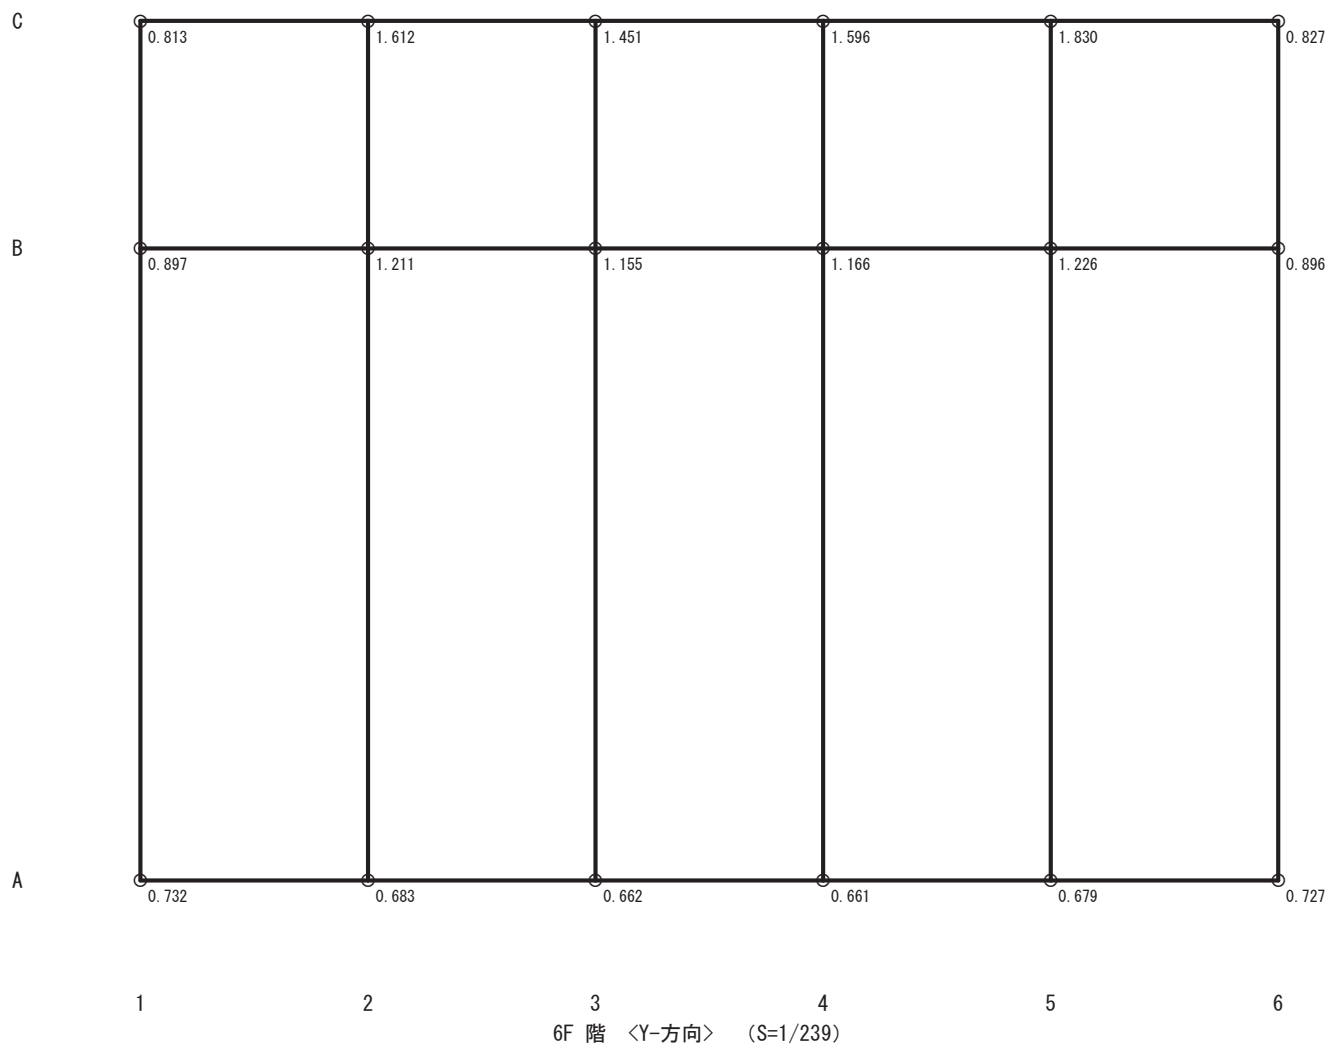


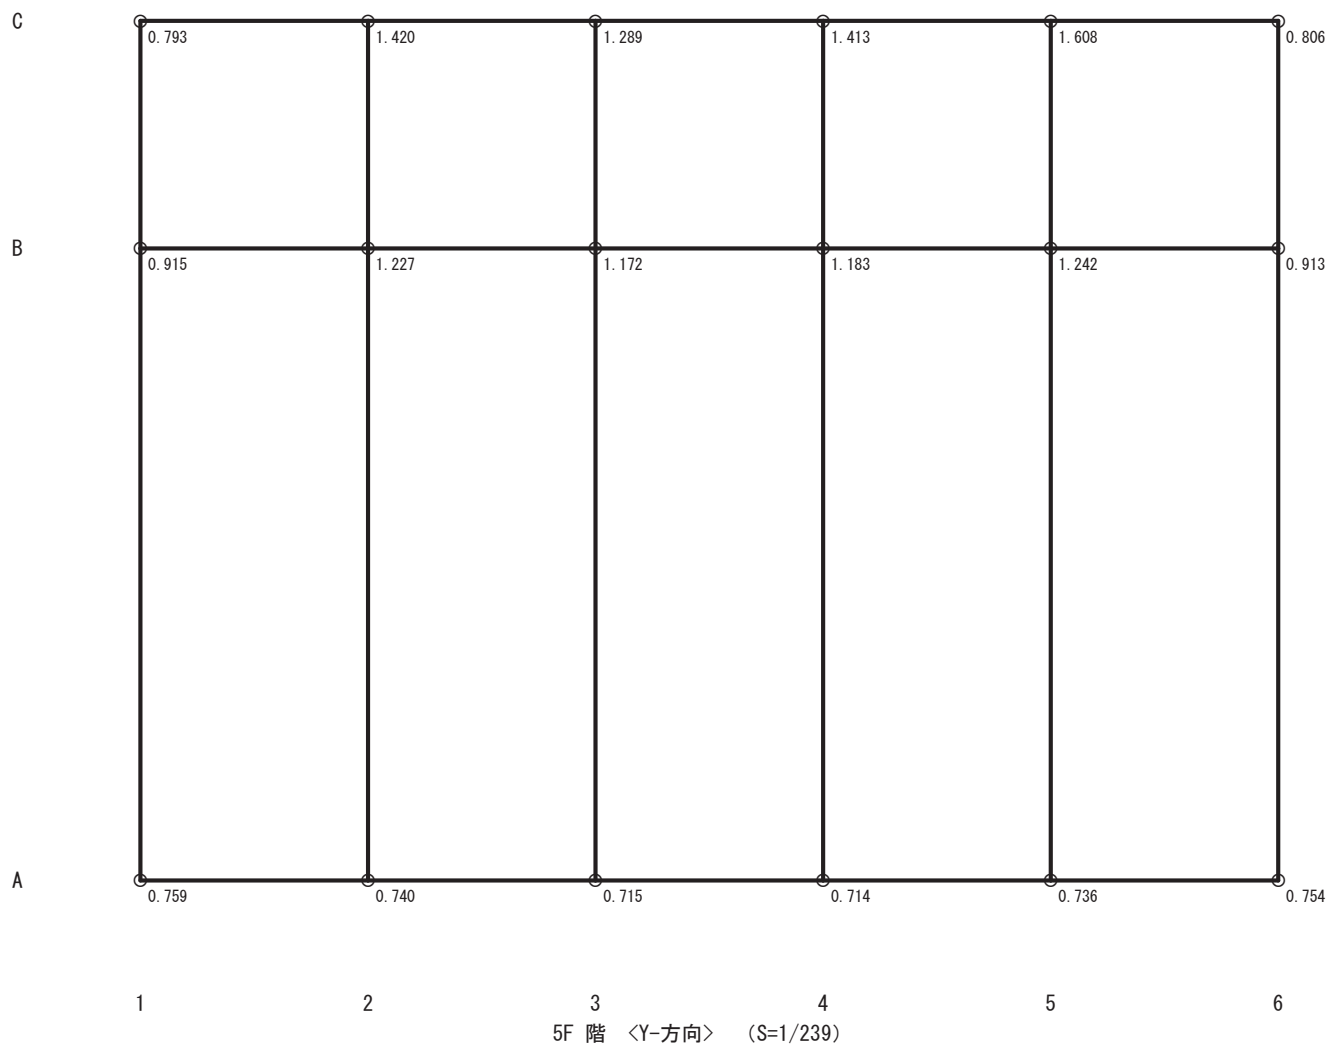

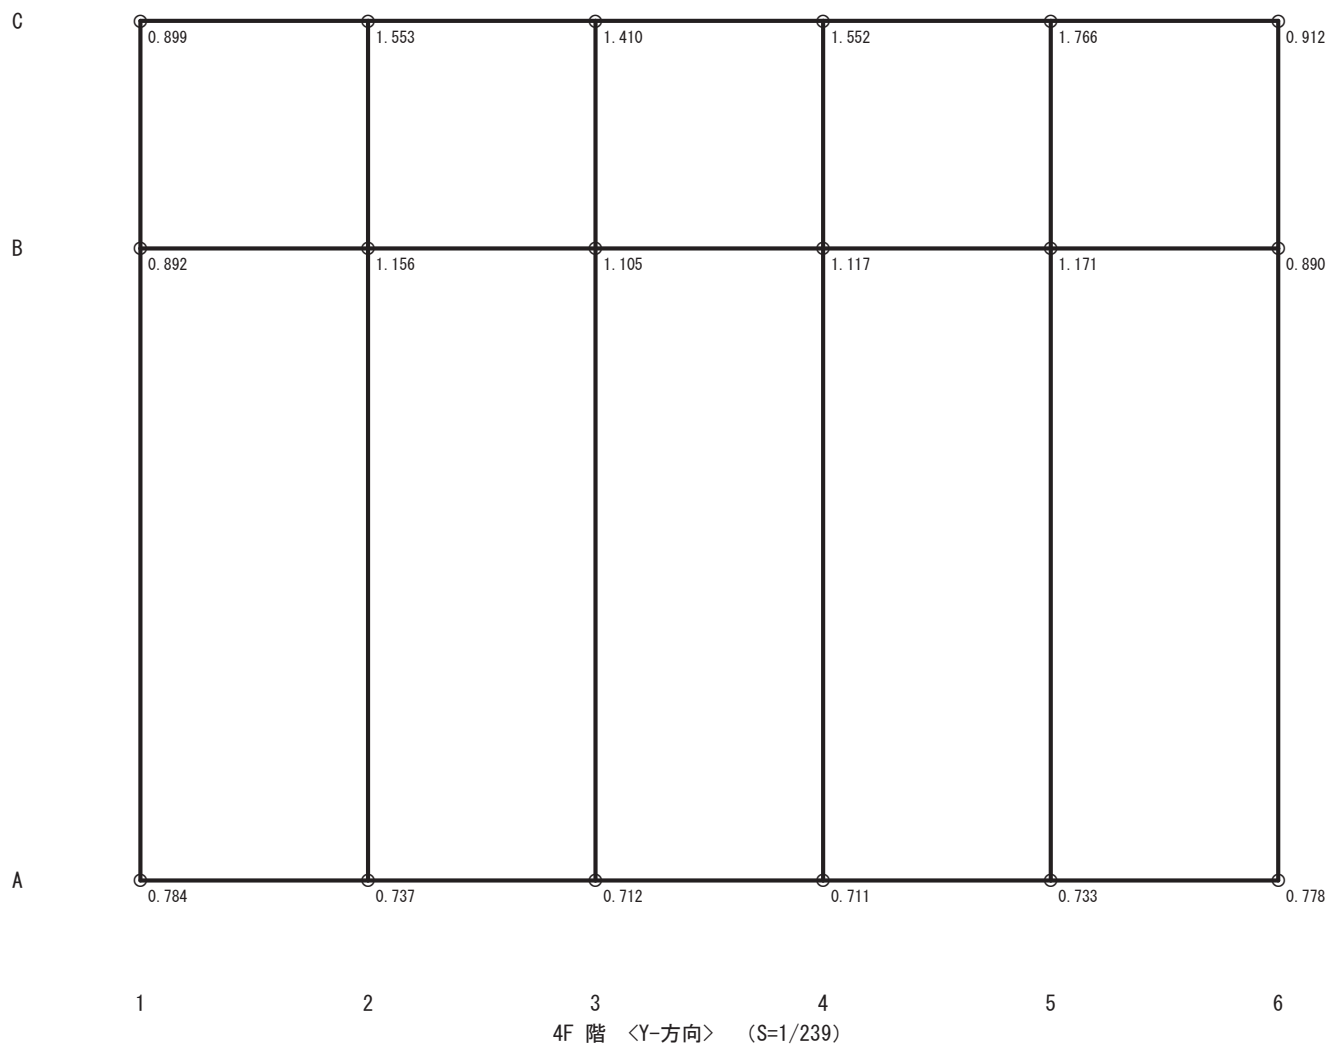

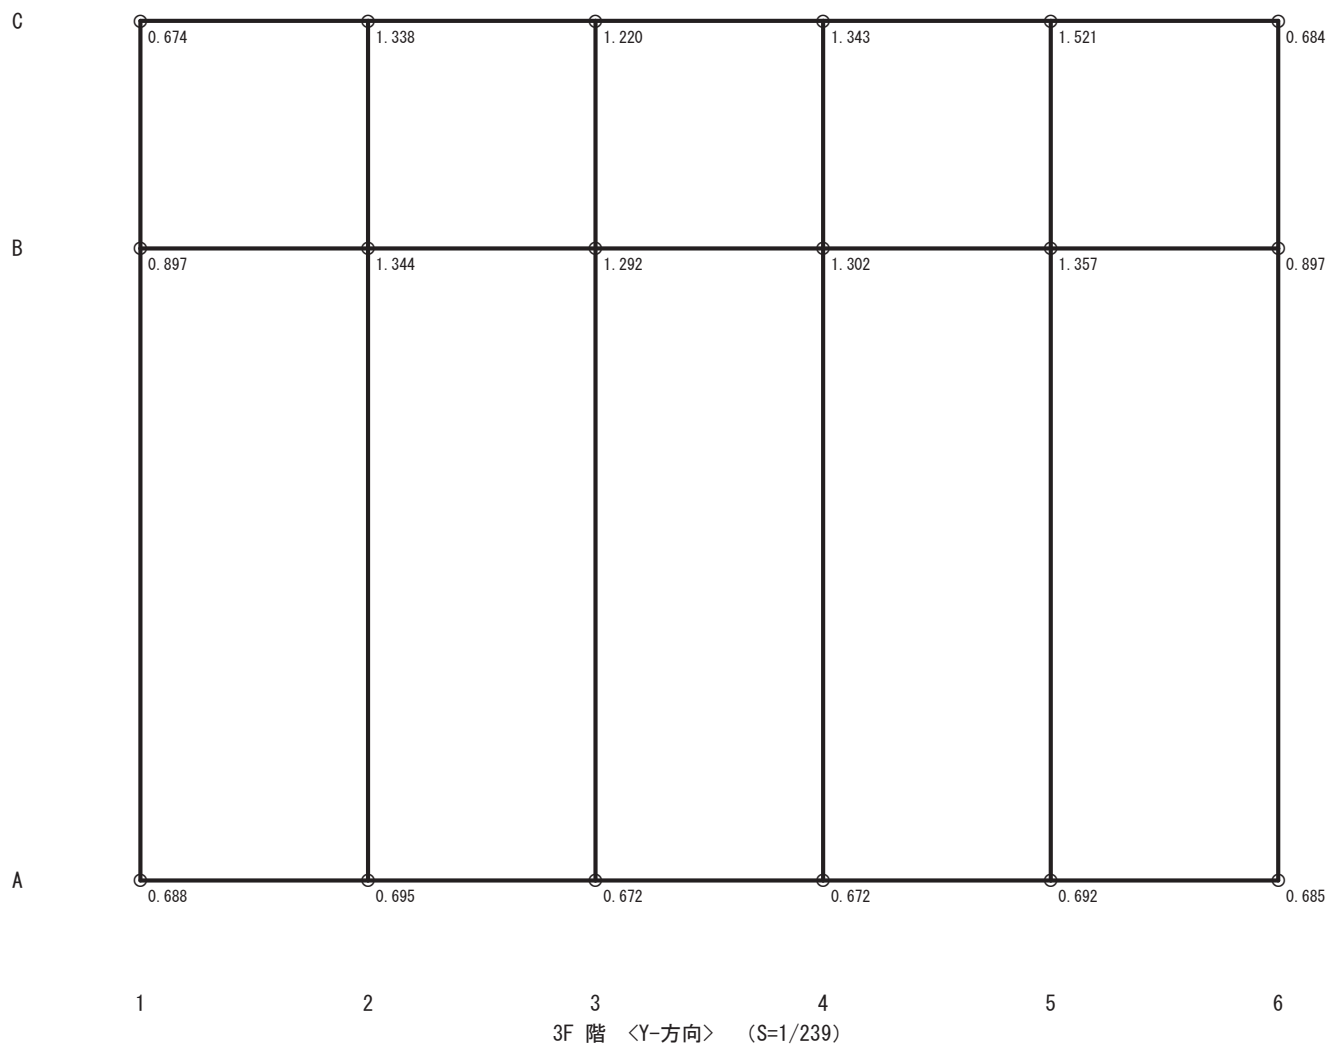


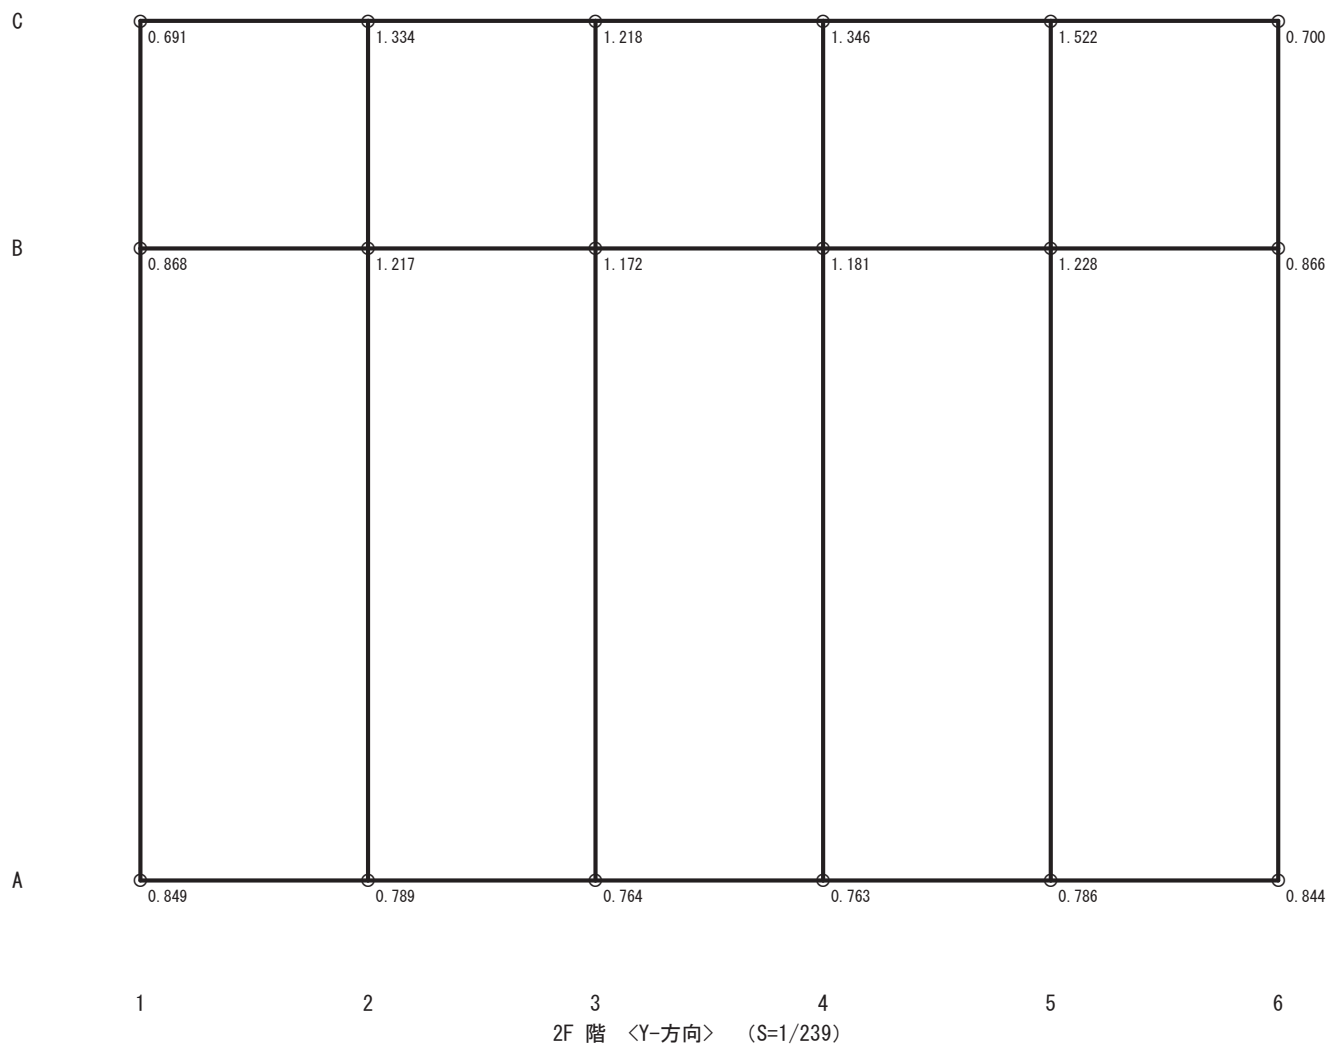


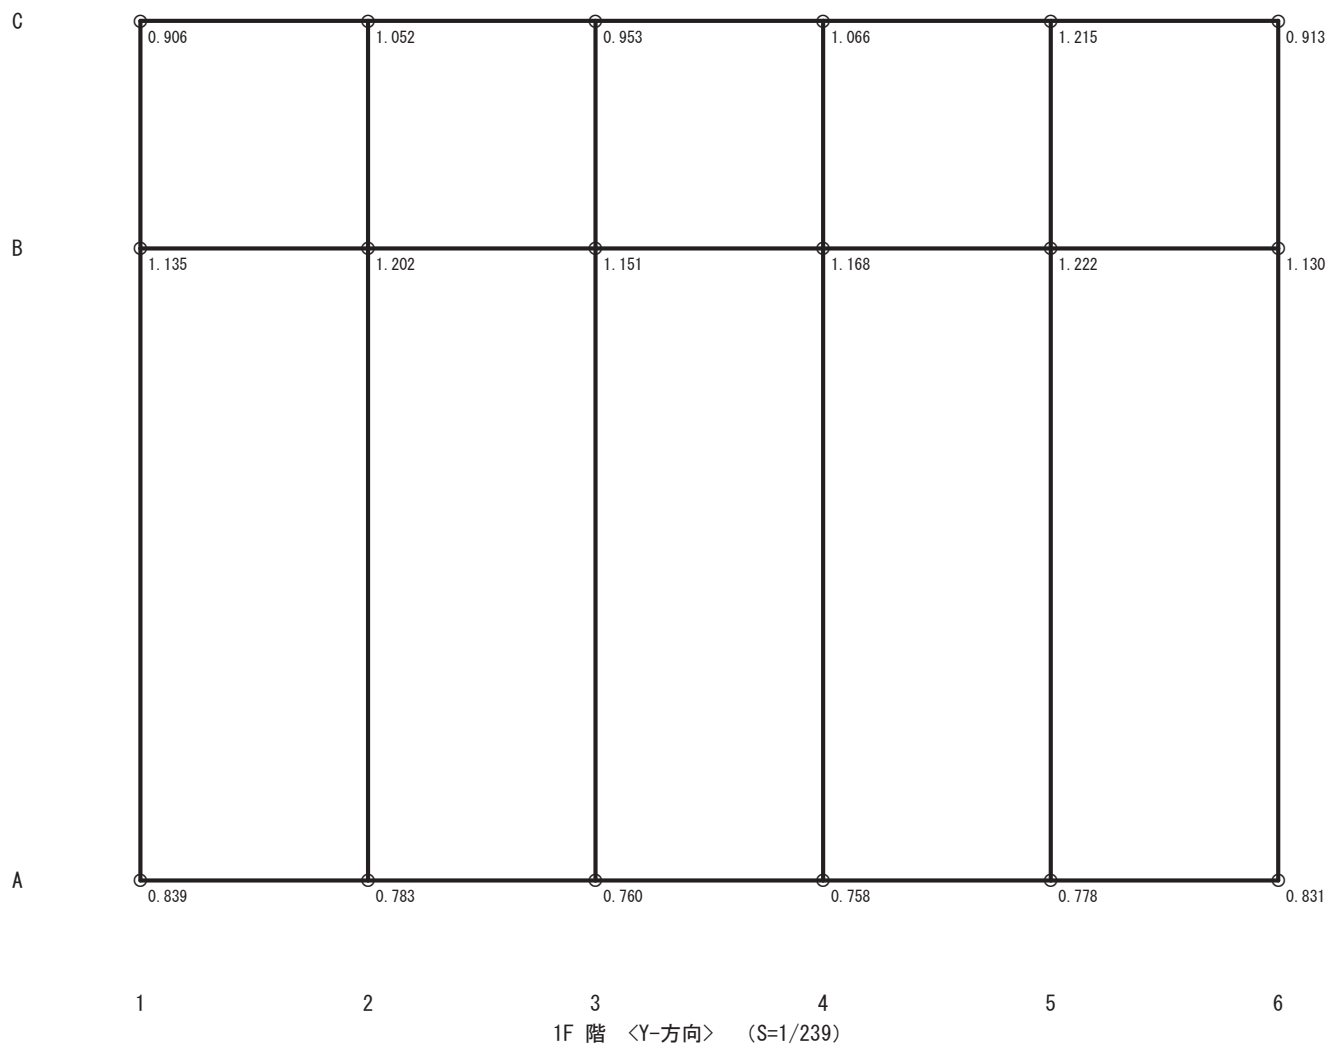


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

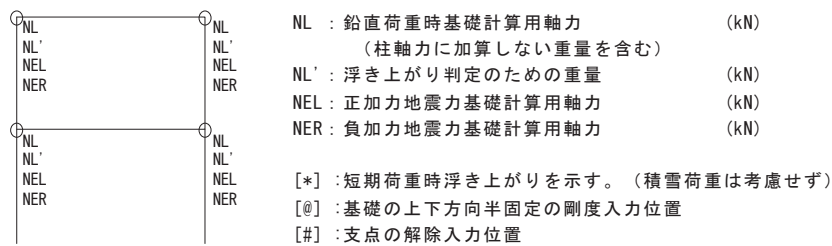

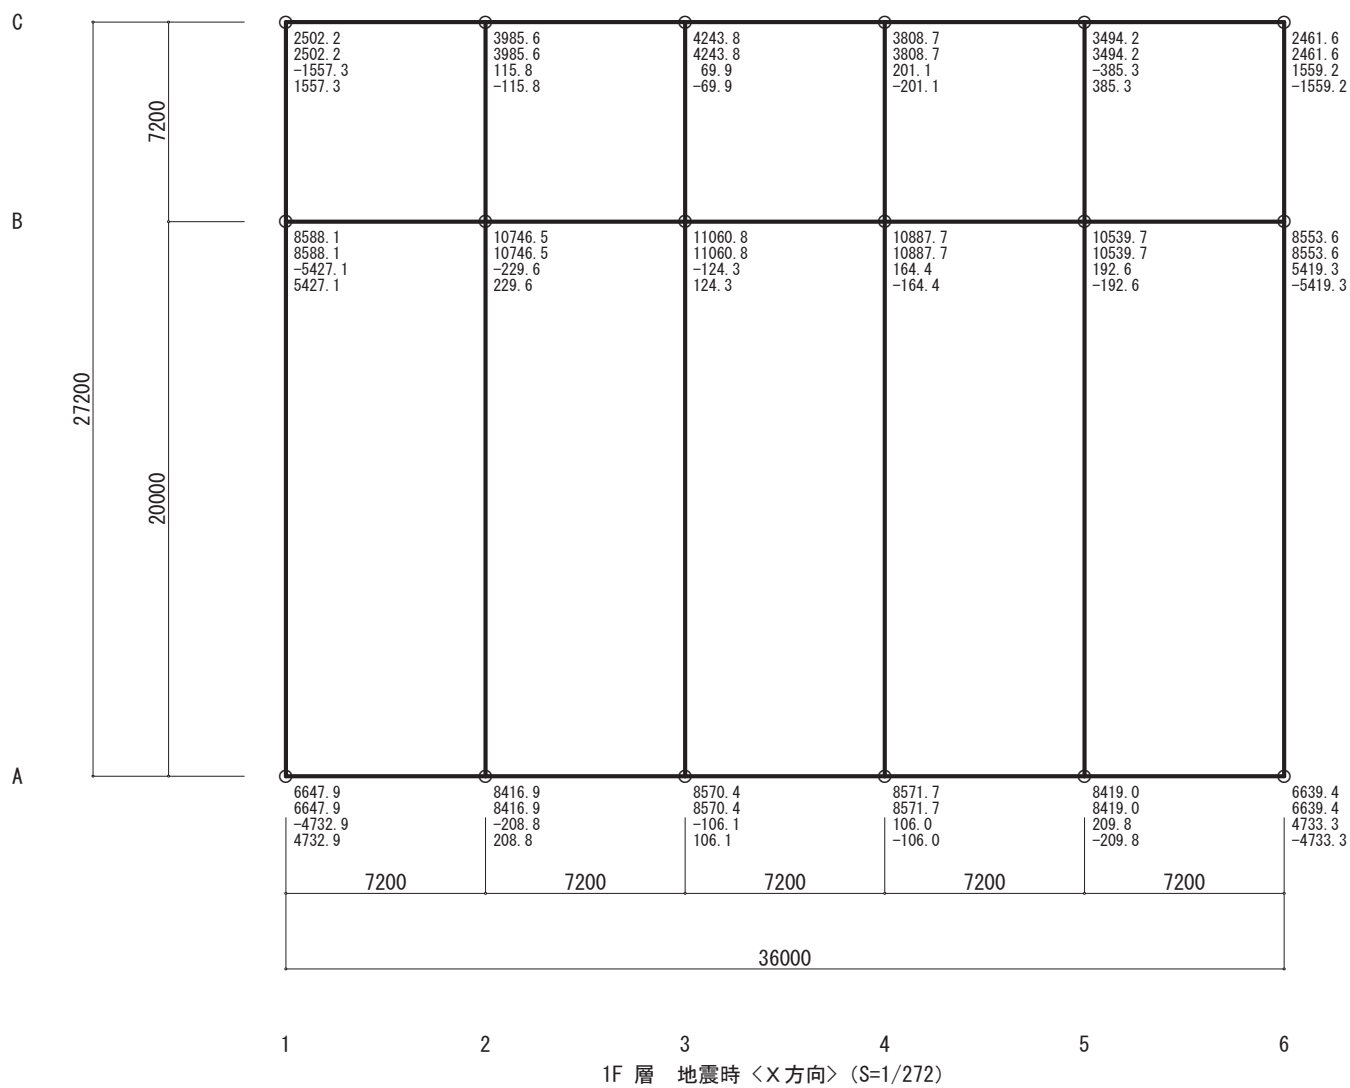

Σ = 128137.8

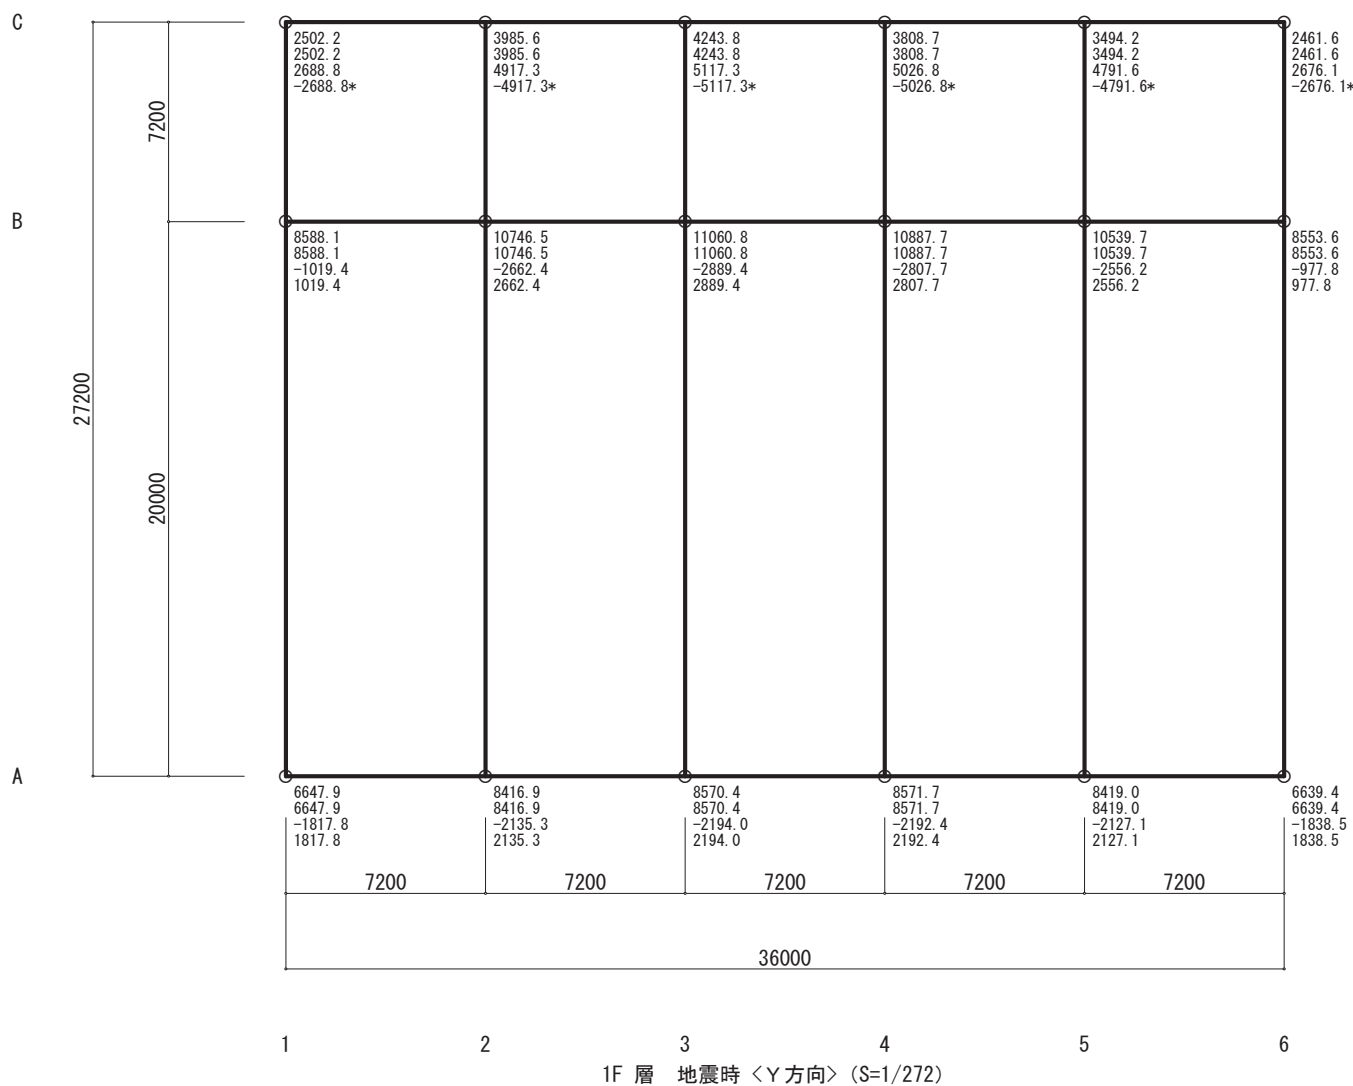

Σ =128137. 8

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

- NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
- NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
- NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- [*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
- [@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
- [#] :支点の解除入力位置

地震時 <X方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2502. 23	3985. 59	4243. 82	3808. 66	3494. 15	2461. 61
	NL'	2502. 23	3985. 59	4243. 82	3808. 66	3494. 15	2461. 61
	NEL	-1557. 30	115. 82	69. 90	201. 10	-385. 27	1559. 18
	NER	1557. 30	-115. 82	-69. 90	-201. 10	385. 27	-1559. 18
B	NL	8588. 14	10746. 46	11060. 76	10887. 67	10539. 75	8553. 61
	NL'	8588. 14	10746. 46	11060. 76	10887. 67	10539. 75	8553. 61
	NEL	-5427. 09	-229. 59	-124. 32	164. 42	192. 58	5419. 34
	NER	5427. 09	229. 59	124. 32	-164. 42	-192. 58	-5419. 34
A	NL	6647. 92	8416. 88	8570. 41	8571. 69	8418. 99	6639. 41
	NL'	6647. 92	8416. 88	8570. 41	8571. 69	8418. 99	6639. 41
	NEL	-4732. 94	-208. 82	-106. 10	106. 02	209. 77	4733. 31
	NER	4732. 94	208. 82	106. 10	-106. 02	-209. 77	-4733. 31

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2502.23	3985.59	4243.82	3808.66	3494.15	2461.61
	NL'	2502.23	3985.59	4243.82	3808.66	3494.15	2461.61
	NEL	2688.79	4917.30	5117.33	5026.78	4791.62	2676.14
	NER	-2688.79*	-4917.30*	-5117.33*	-5026.78*	-4791.62*	-2676.14*
B	NL	8588.14	10746.46	11060.76	10887.67	10539.75	8553.61
	NL'	8588.14	10746.46	11060.76	10887.67	10539.75	8553.61
	NEL	-1019.44	-2662.35	-2889.44	-2807.74	-2556.18	-977.85
	NER	1019.44	2662.35	2889.44	2807.74	2556.18	977.85
A	NL	6647.92	8416.88	8570.41	8571.69	8418.99	6639.41
	NL'	6647.92	8416.88	8570.41	8571.69	8418.99	6639.41
	NEL	-1817.76	-2135.26	-2194.05	-2192.36	-2127.09	-1838.46
	NER	1817.76	2135.26	2194.05	2192.36	2127.09	1838.46

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.7368	400.0	1/ 543	396	1.370	1.000
10F	1.0892	400.0	1/ 367		0.927	1.000
9F	1.3316	400.0	1/ 300		0.758	1.000
8F	1.5305	400.0	1/ 261		0.660	1.000
7F	1.4705	400.0	1/ 272		0.686	1.000
6F	1.1104	400.0	1/ 360		0.909	1.000
5F	1.1507	400.0	1/ 348		0.877	1.000
4F	1.1721	400.0	1/ 341		0.861	1.000
3F	0.9687	400.0	1/ 413		1.042	1.000
2F	0.9059	400.0	1/ 442		1.114	1.000
1F	0.5623	400.0	1/ 711		1.795	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	1.0048	400.0	1/ 398	291	1.369	1.000
10F	1.3920	400.0	1/ 287		0.988	1.000
9F	1.6284	400.0	1/ 246		0.845	1.000
8F	1.8548	400.0	1/ 216		0.742	1.000
7F	1.8863	400.0	1/ 212		0.729	1.000
6F	1.5865	400.0	1/ 252		0.867	1.000
5F	1.6333	400.0	1/ 245		0.842	1.000
4F	1.6569	400.0	1/ 241		0.830	1.000
3F	1.4597	400.0	1/ 274		0.943	1.000
2F	1.3087	400.0	1/ 306		1.051	1.000
1F	0.7676	400.0	1/ 521		1.792	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	1364. 0	1314. 4	49. 6	1491. 2	0. 033	1. 000
10F	1369. 9	1297. 8	72. 0	1505. 5	0. 048	1. 000
9F	1369. 9	1324. 3	45. 5	1515. 5	0. 030	1. 000
8F	1370. 2	1319. 3	50. 9	1520. 8	0. 034	1. 000
7F	1370. 1	1265. 0	105. 1	1493. 9	0. 070	1. 000
6F	1371. 0	1246. 2	124. 9	1436. 7	0. 087	1. 000
5F	1372. 2	1235. 9	136. 3	1441. 5	0. 095	1. 000
4F	1372. 7	1238. 7	134. 0	1450. 9	0. 092	1. 000
3F	1373. 1	1190. 1	183. 1	1396. 4	0. 131	1. 000
2F	1373. 2	1188. 2	185. 1	1423. 0	0. 130	1. 000
1F	1374. 0	1191. 6	182. 4	1476. 0	0. 124	1. 000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1800. 2	1800. 7	0. 5	1742. 3	0. 000	1. 000
10F	1793. 8	1798. 1	4. 3	1702. 2	0. 003	1. 000
9F	1791. 5	1797. 6	6. 1	1676. 3	0. 004	1. 000
8F	1790. 3	1797. 3	7. 0	1674. 6	0. 004	1. 000
7F	1789. 6	1797. 6	8. 0	1692. 1	0. 005	1. 000
6F	1789. 2	1797. 3	8. 2	1717. 7	0. 005	1. 000
5F	1788. 8	1797. 0	8. 2	1717. 6	0. 005	1. 000
4F	1788. 6	1796. 9	8. 3	1725. 7	0. 005	1. 000
3F	1788. 4	1796. 4	8. 0	1713. 8	0. 005	1. 000
2F	1788. 3	1796. 6	8. 3	1710. 3	0. 005	1. 000
1F	1788. 2	1797. 8	9. 6	1724. 7	0. 006	1. 000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負ともに同じ

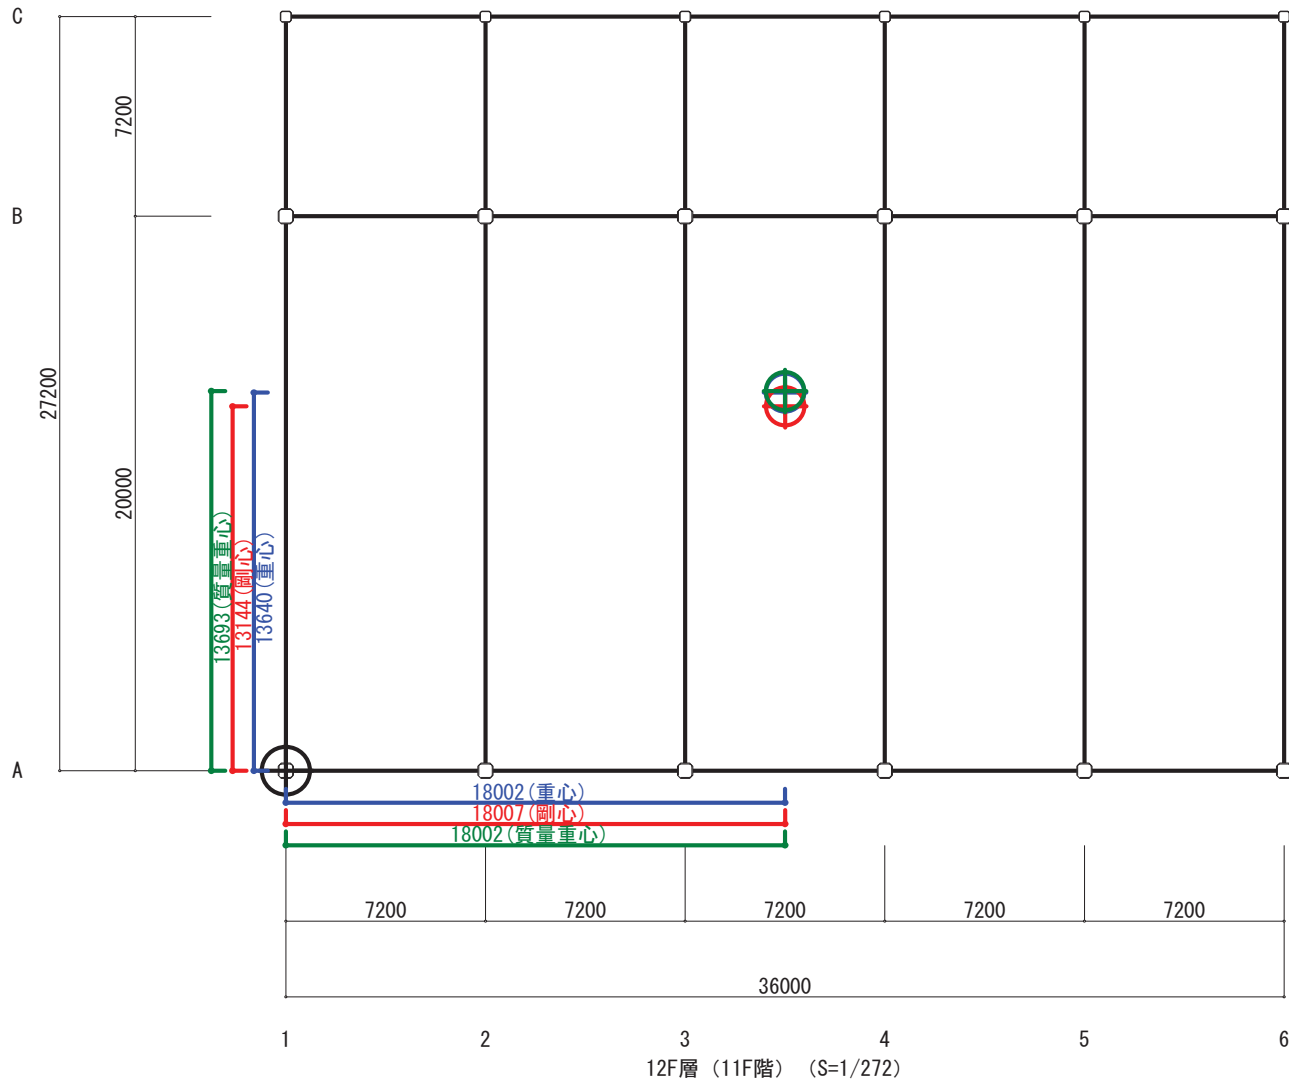


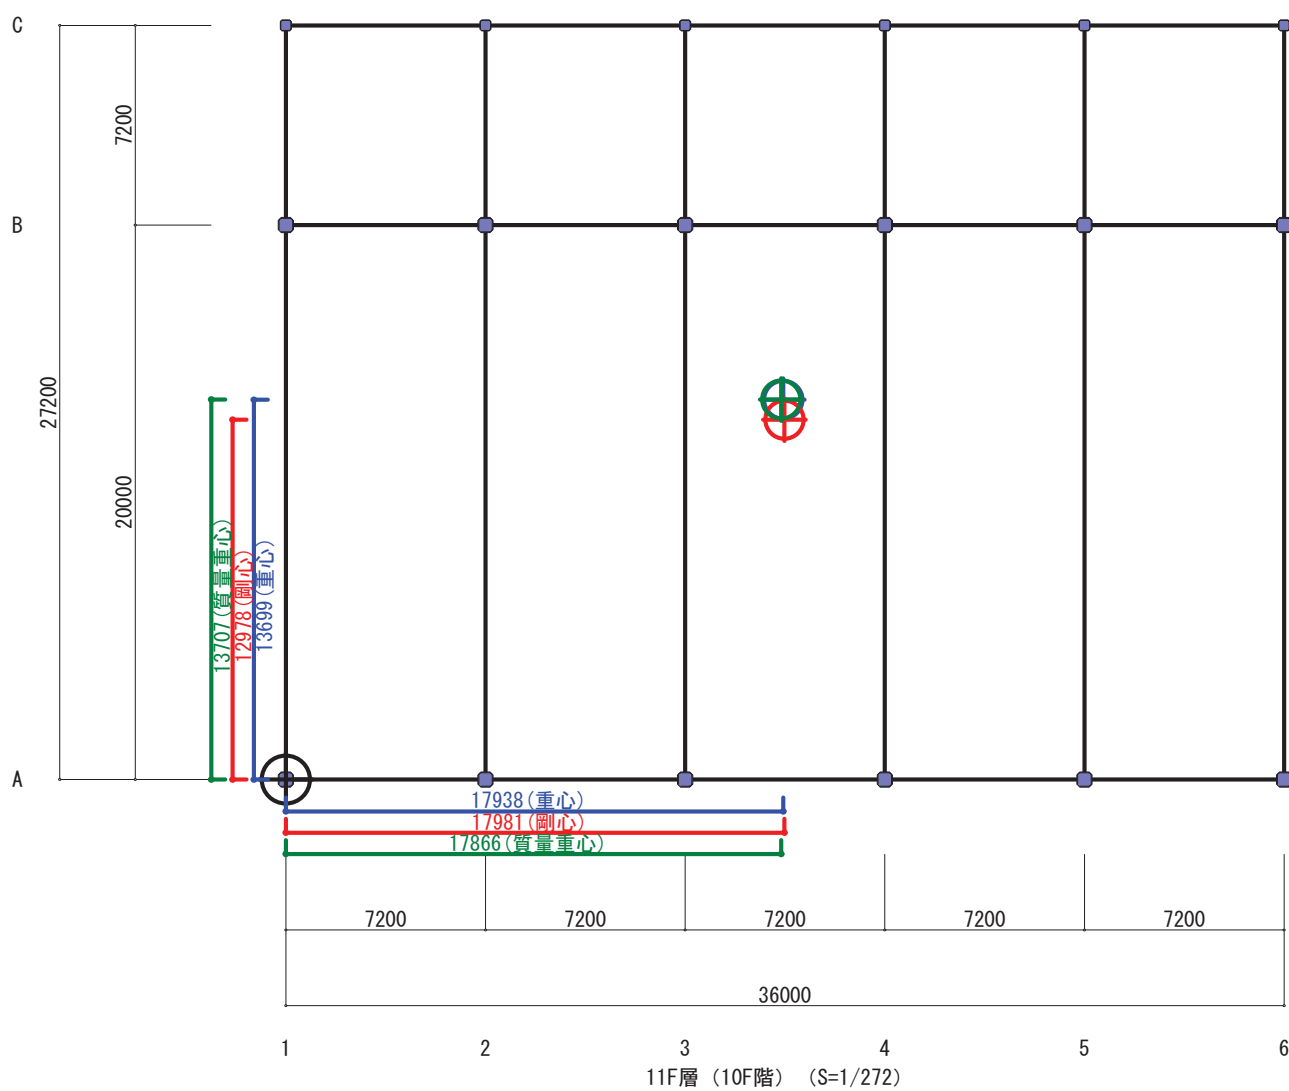


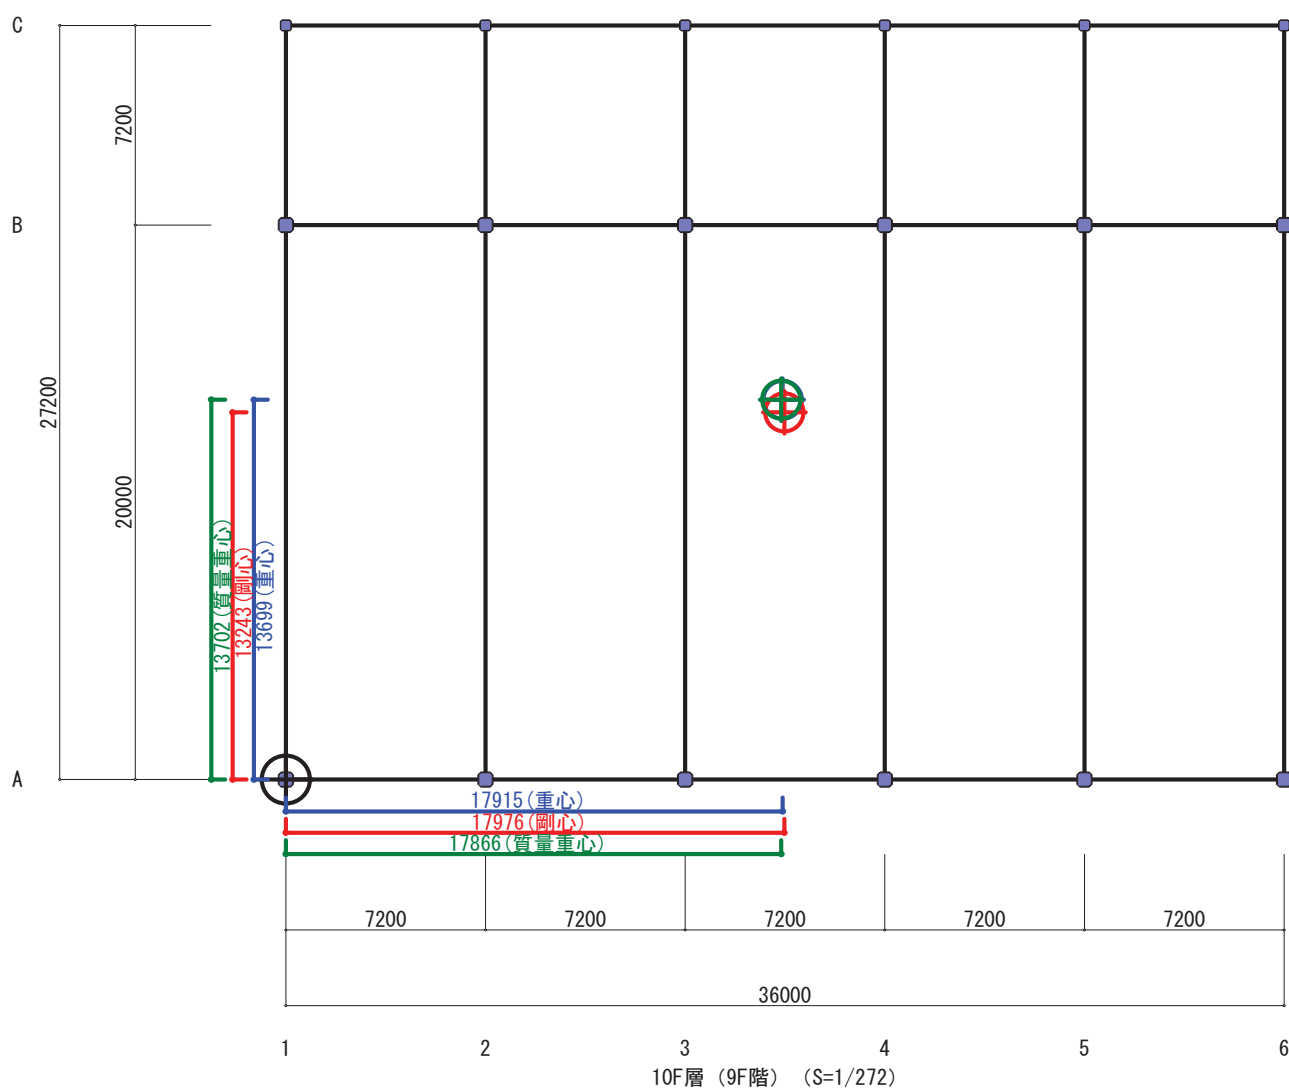


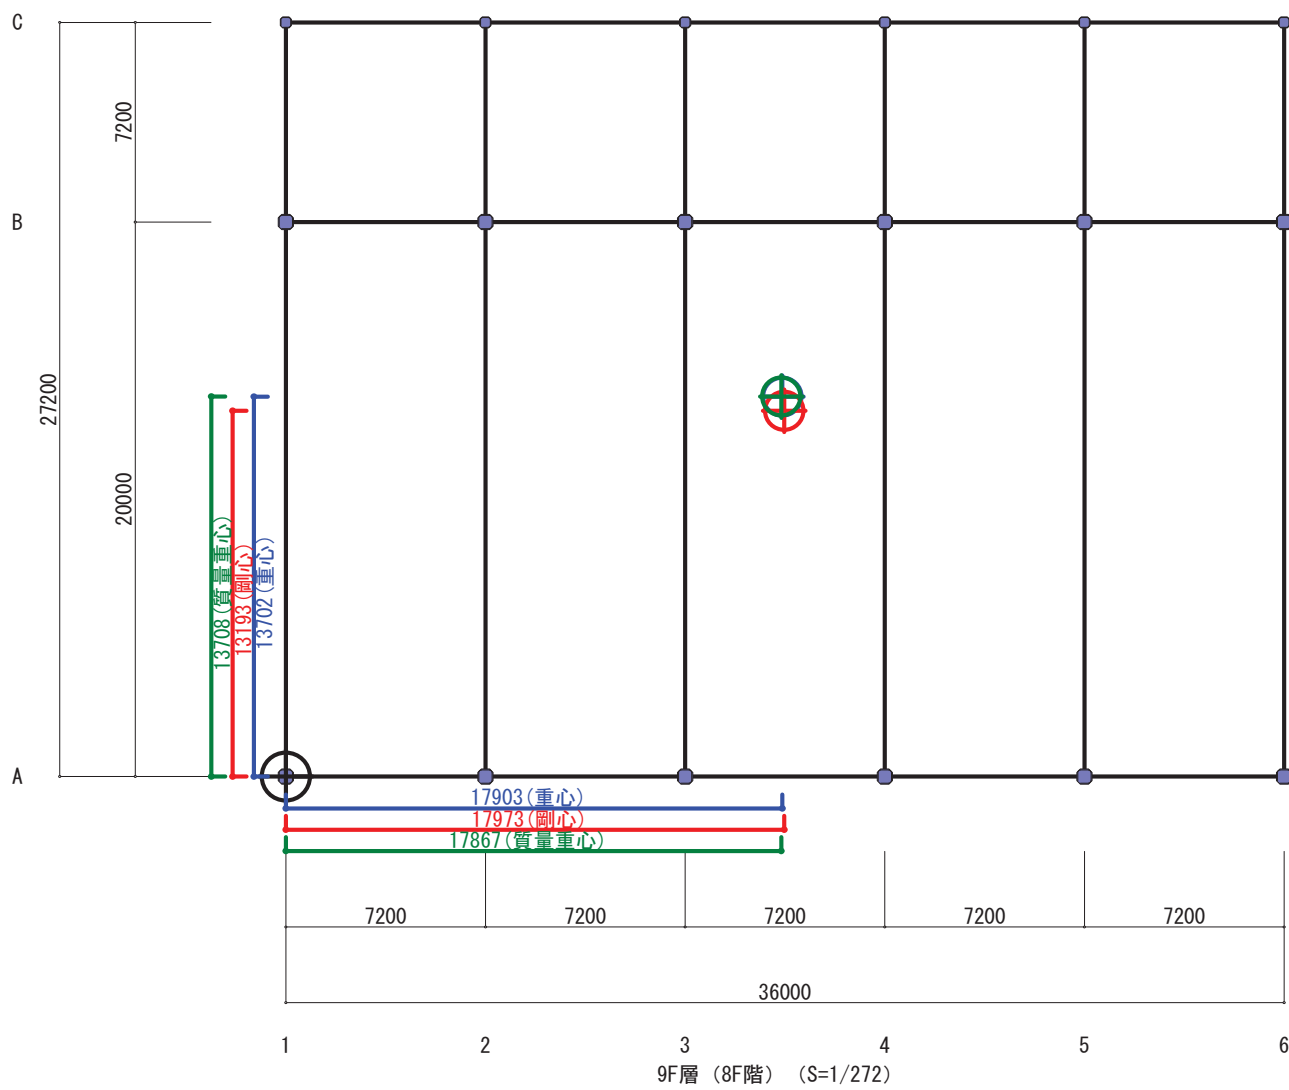


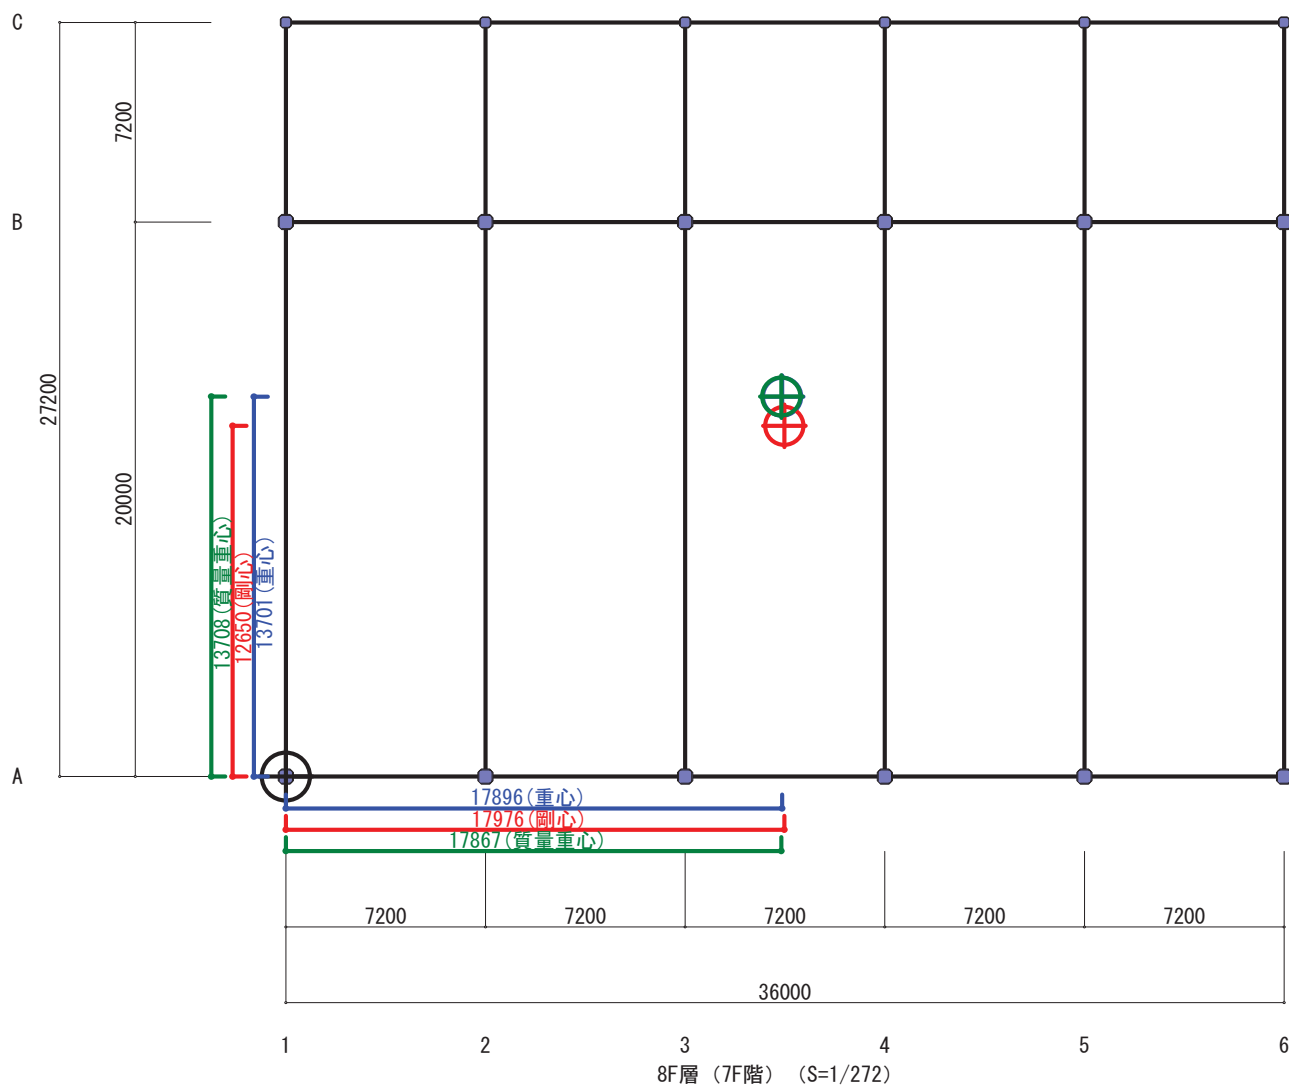


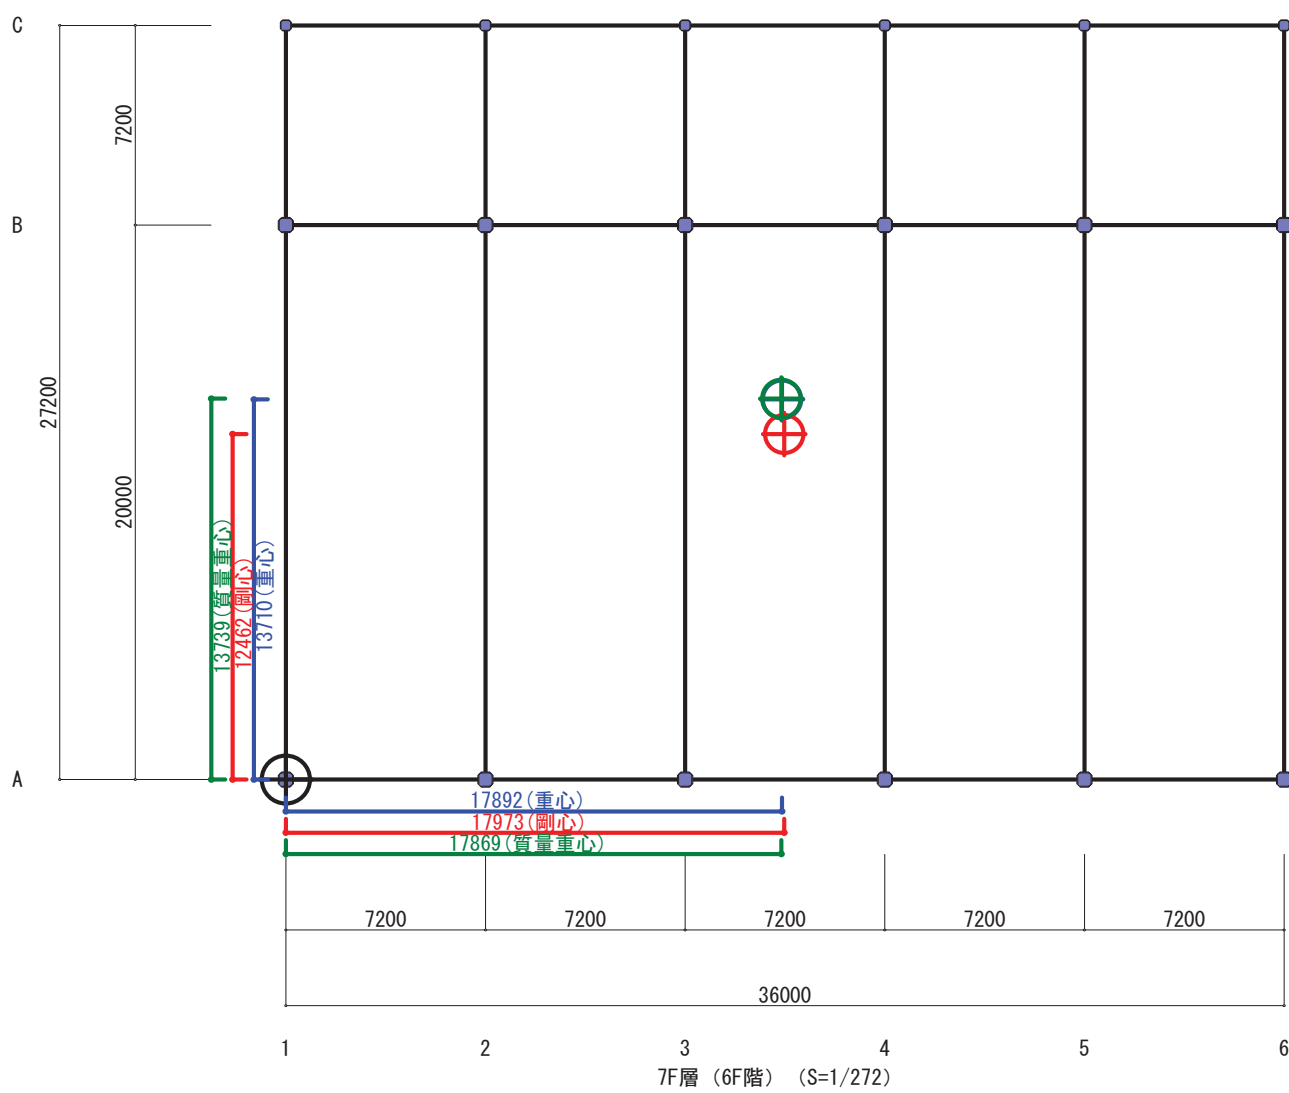


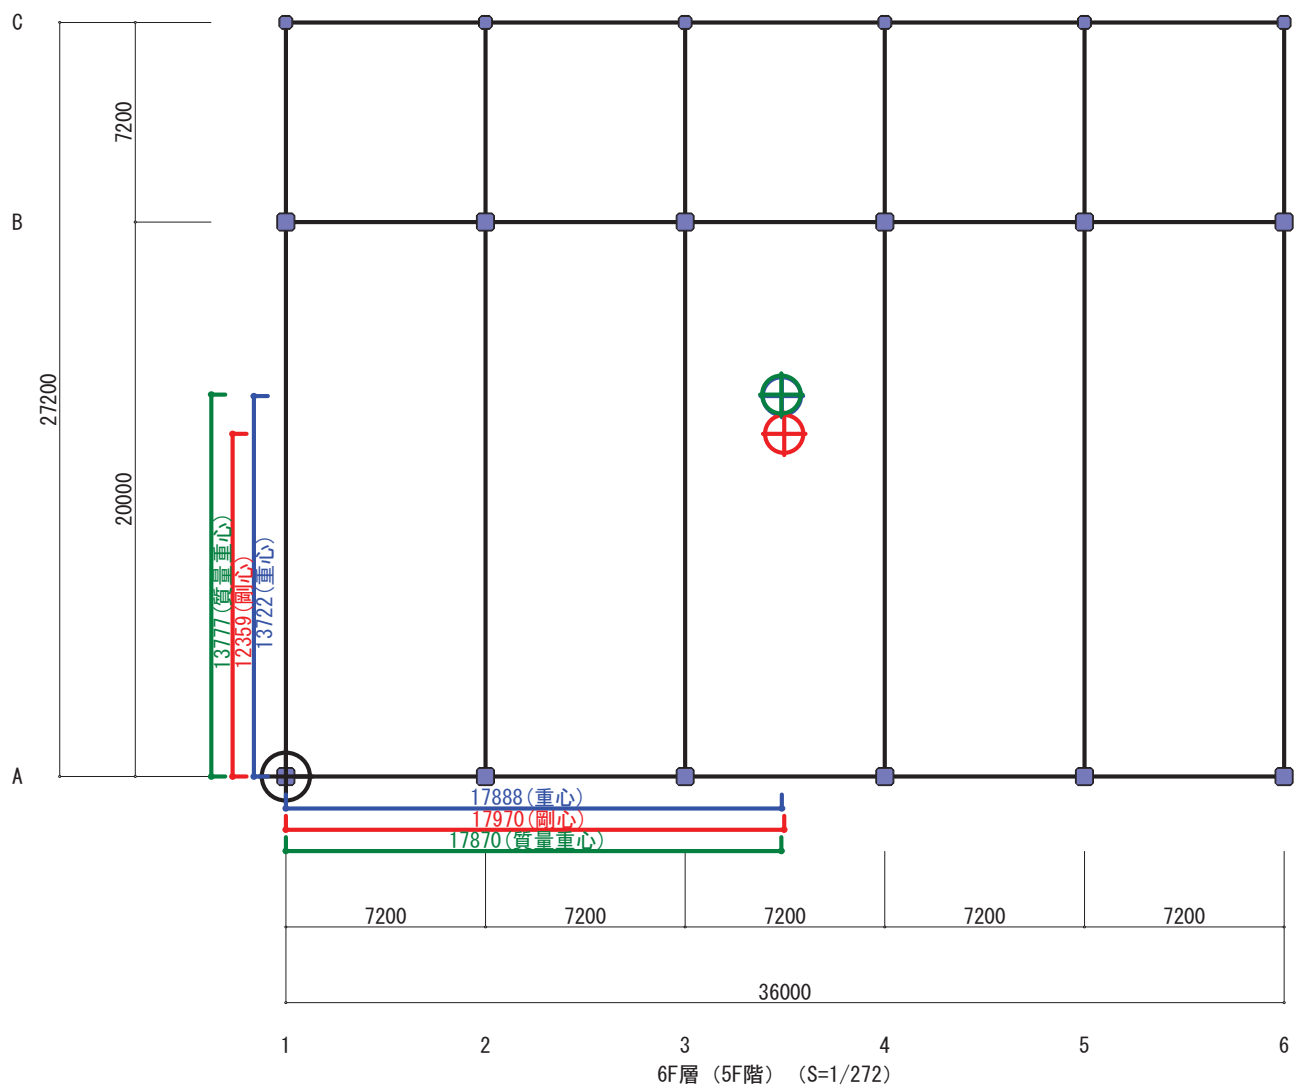

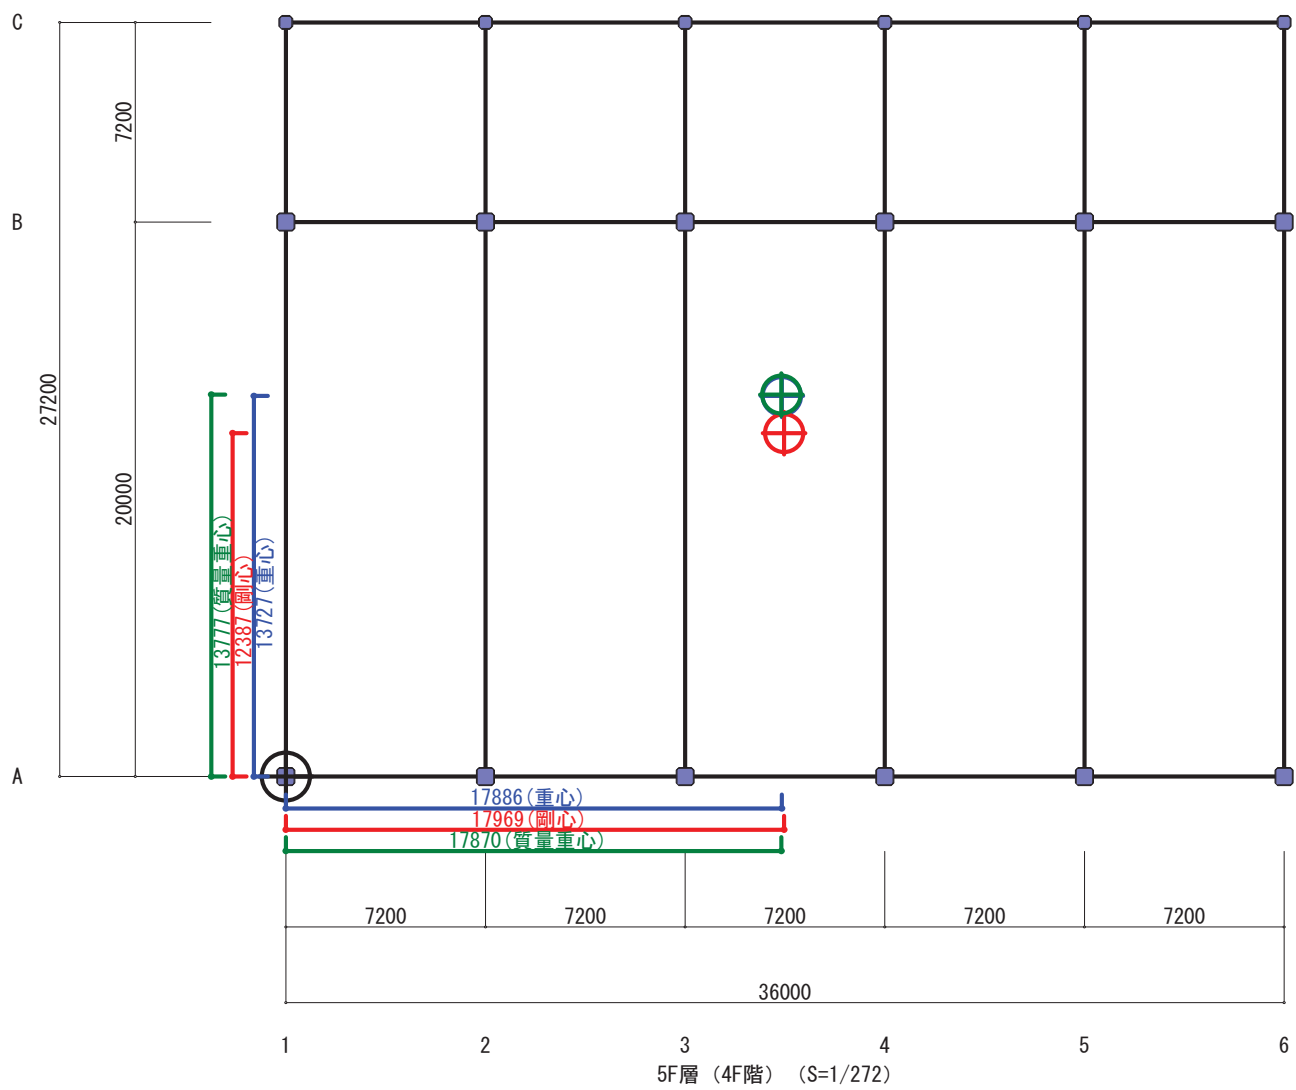

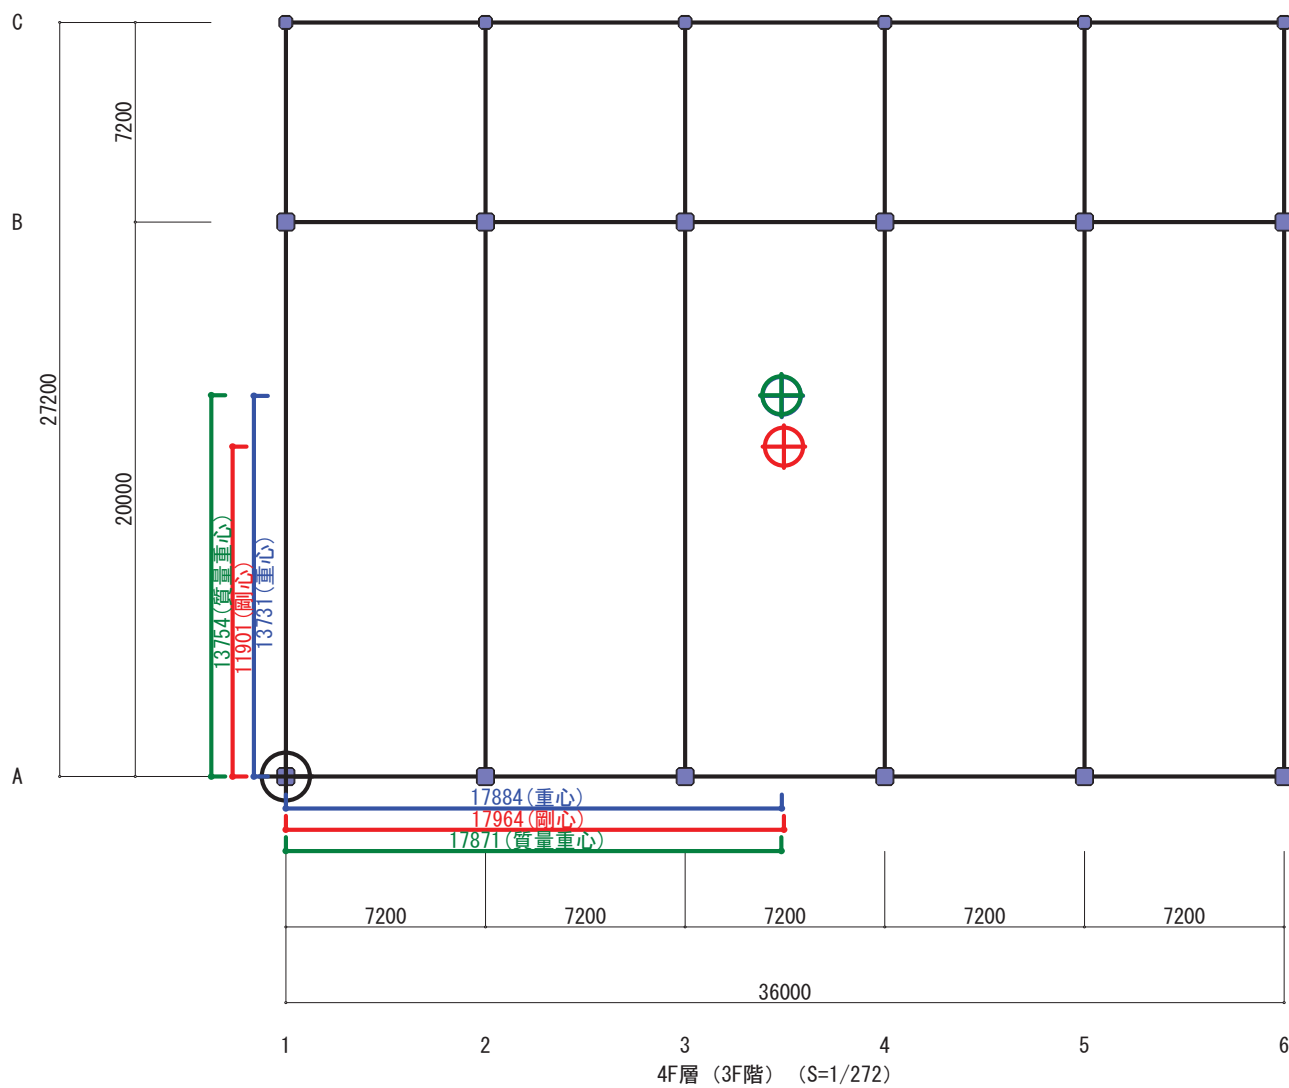

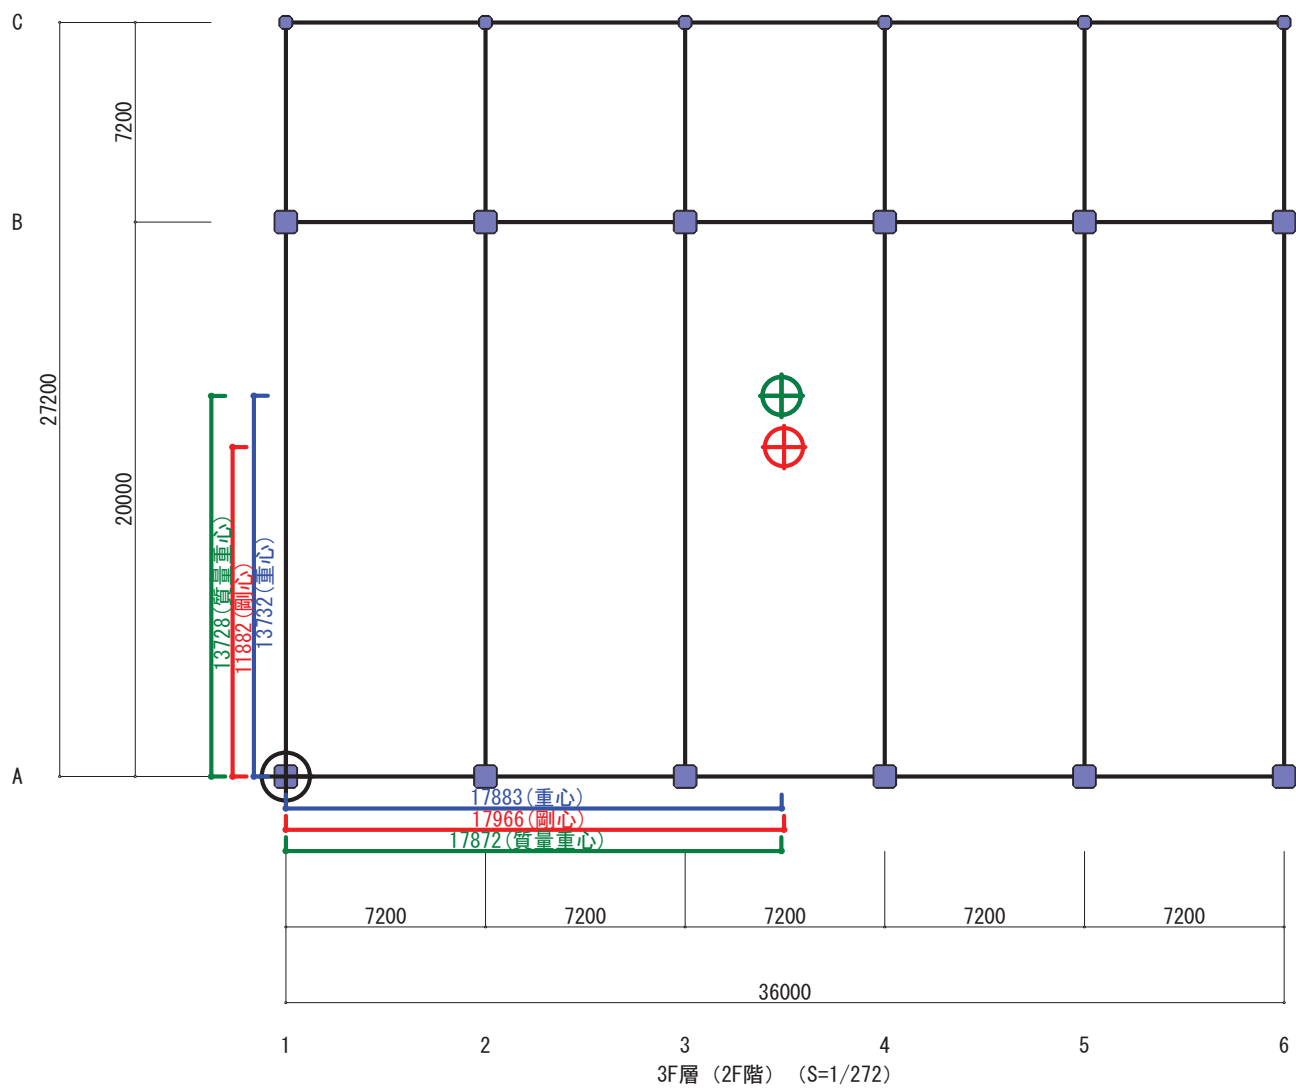

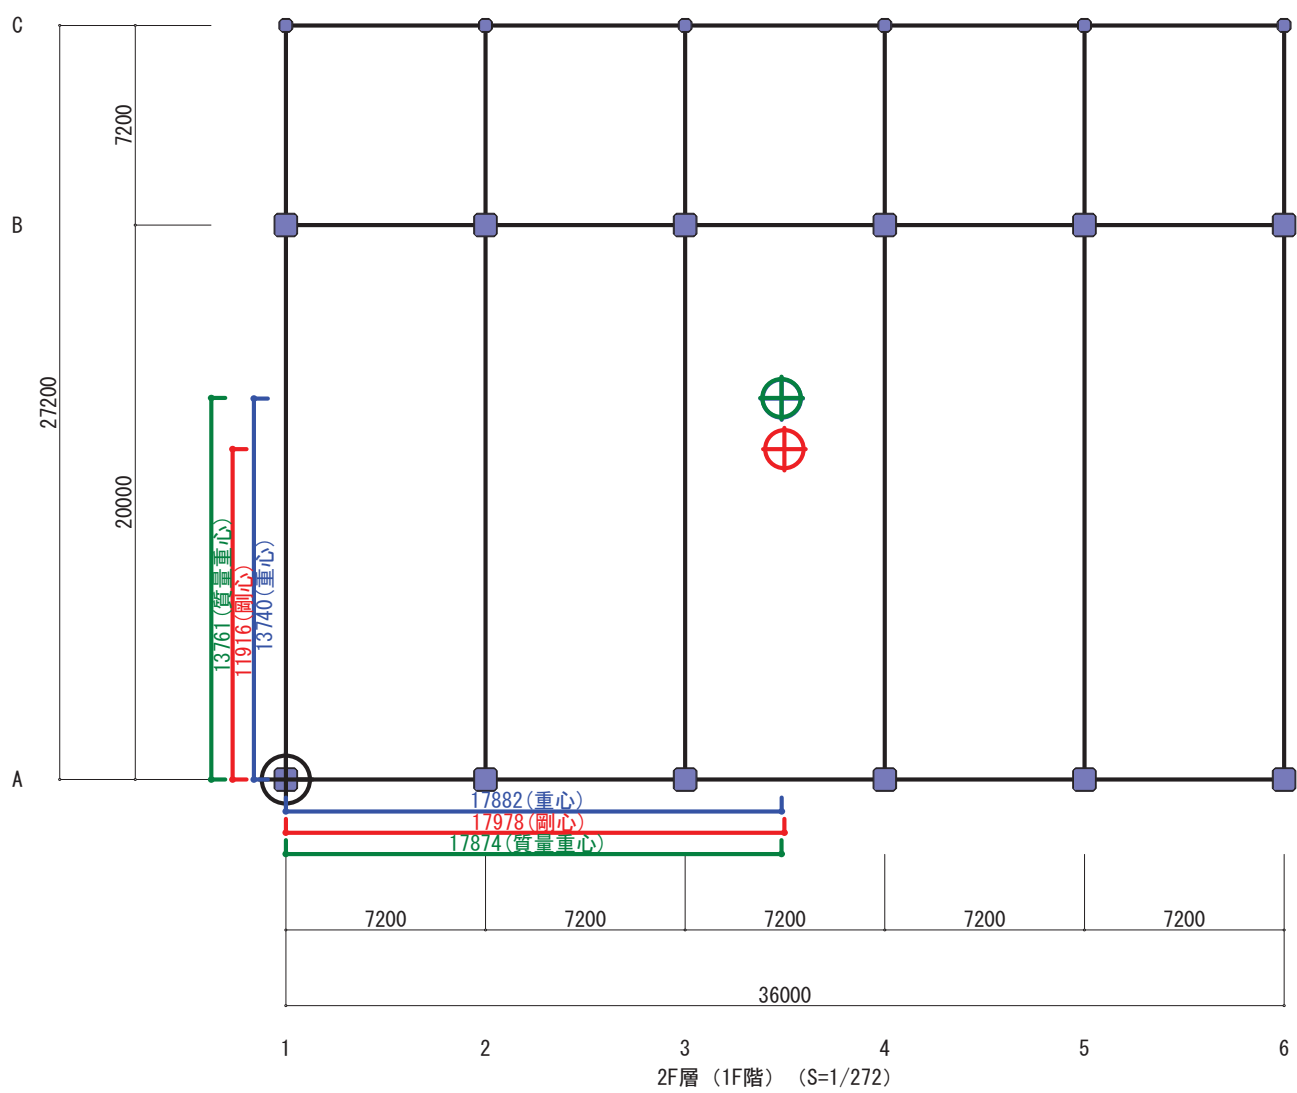

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	3451.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5252.74	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6787.12	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	8115.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9269.62	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10285.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	11152.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11875.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	12462.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12916.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	13238.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	3451.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5252.74	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6787.12	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	8115.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9269.62	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10285.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	11152.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11875.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	12462.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12916.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	13238.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	3451.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5252.74	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6787.12	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	8115.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9269.62	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10285.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	11152.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11875.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	12462.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12916.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	13238.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向負加力時


階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	3451.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5252.74	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6787.12	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
8F	8115. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	9269. 62	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	10285. 43	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	11152. 50	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	11875. 06	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	12462. 75	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	12916. 76	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	13238. 09	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

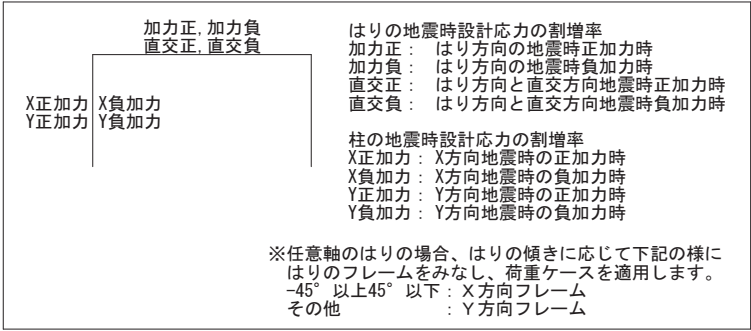

1	2	3	4	5	6
		A フレーム (S=1/239)			

1	2	3	4	5	6
		B フレーム (S=1/239)			

1	2	3	4	5	6
		C フレーム (S=1/239)			

12F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
11F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
10F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
9F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
8F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
7F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
6F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
5F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
4F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
3F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
2F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
1F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000

A

1 フレーム (S=1/239)

B

C

12F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
11F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
10F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
9F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
8F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
7F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
6F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
5F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
4F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
3F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
2F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
1F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000

A B C

2 フレーム (S=1/239)

12F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
11F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
10F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
9F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
8F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
7F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
6F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
5F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
4F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
3F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
2F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
1F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000

A B C

3 フレーム (S=1/239)

12F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
11F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
10F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
9F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
8F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
7F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
6F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
5F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
4F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
3F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
2F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000
1F	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	
	1,000,1,000 1,000,1,000		1,000,1,000 1,000,1,000	1,000,1,000 1,000,1,000

A B C

4 フレーム (S=1/239)

12F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
11F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
10F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
9F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
8F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
7F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
6F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
5F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
4F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
3F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
2F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
1F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	

A B C
5 フレーム (S=1/239)

12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
A		B		C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
2F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	B	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_0 : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_0 + N_w$)

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

(※ 地下階、塔屋の確認は行いません)

(※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)

(※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	101109.2	5481.3	0.0	5481.3	0.0542
		2	101109.2	6701.2	0.0	6701.2	0.0663
		3	101109.2	6925.7	0.0	6925.7	0.0685
		4	101109.2	6927.2	0.0	6927.2	0.0685
		5	101109.2	6703.3	0.0	6703.3	0.0663
		6	101109.2	5473.1	0.0	5473.1	0.0541
	B	1	101109.2	6557.1	0.0	6557.1	0.0649
		2	101109.2	7995.9	0.0	7995.9	0.0791
		3	101109.2	8391.2	0.0	8391.2	0.0830
		4	101109.2	8217.5	0.0	8217.5	0.0813
		5	101109.2	7788.5	0.0	7788.5	0.0770
		6	101109.2	6522.5	0.0	6522.5	0.0645
	C	1	101109.2	2236.9	0.0	2236.9	0.0221
		2	101109.2	3305.7	0.0	3305.7	0.0327
		3	101109.2	3654.3	0.0	3654.3	0.0361
		4	101109.2	3216.7	0.0	3216.7	0.0318
		5	101109.2	2813.7	0.0	2813.7	0.0278
		6	101109.2	2197.4	0.0	2197.4	0.0217
2F	A	1	91612.4	4968.1	0.0	4968.1	0.0542
		2	91612.4	6069.8	0.0	6069.8	0.0663
		3	91612.4	6286.8	0.0	6286.8	0.0686
		4	91612.4	6288.2	0.0	6288.2	0.0686
		5	91612.4	6071.8	0.0	6071.8	0.0663
		6	91612.4	4960.3	0.0	4960.3	0.0541
	B	1	91612.4	5937.5	0.0	5937.5	0.0648
		2	91612.4	7241.4	0.0	7241.4	0.0790
		3	91612.4	7609.1	0.0	7609.1	0.0831
		4	91612.4	7453.3	0.0	7453.3	0.0814
		5	91612.4	7053.1	0.0	7053.1	0.0770
		6	91612.4	5904.2	0.0	5904.2	0.0644
	C	1	91612.4	2028.4	0.0	2028.4	0.0221
		2	91612.4	2985.8	0.0	2985.8	0.0326
		3	91612.4	3298.0	0.0	3298.0	0.0360
		4	91612.4	2916.5	0.0	2916.5	0.0318
		5	91612.4	2550.6	0.0	2550.6	0.0278
		6	91612.4	1989.4	0.0	1989.4	0.0217
3F	A	1	82275.0	4461.5	0.0	4461.5	0.0542
		2	82275.0	5448.3	0.0	5448.3	0.0662
		3	82275.0	5652.4	0.0	5652.4	0.0687
		4	82275.0	5653.7	0.0	5653.7	0.0687
		5	82275.0	5450.2	0.0	5450.2	0.0662
		6	82275.0	4454.4	0.0	4454.4	0.0541
	B	1	82275.0	5330.9	0.0	5330.9	0.0648
		2	82275.0	6497.2	0.0	6497.2	0.0790

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
3F	B	3	82275.0	6833.2	0.0	6833.2	0.0831
		4	82275.0	6695.7	0.0	6695.7	0.0814
		5	82275.0	6329.1	0.0	6329.1	0.0769
		6	82275.0	5299.8	0.0	5299.8	0.0644
	C	1	82275.0	1826.2	0.0	1826.2	0.0222
		2	82275.0	2678.0	0.0	2678.0	0.0325
		3	82275.0	2955.5	0.0	2955.5	0.0359
		4	82275.0	2624.1	0.0	2624.1	0.0319
		5	82275.0	2295.9	0.0	2295.9	0.0279
		6	82275.0	1789.0	0.0	1789.0	0.0217
4F	A	1	73023.1	3954.4	0.0	3954.4	0.0542
		2	73023.1	4837.5	0.0	4837.5	0.0662
		3	73023.1	5023.4	0.0	5023.4	0.0688
		4	73023.1	5024.6	0.0	5024.6	0.0688
		5	73023.1	4839.3	0.0	4839.3	0.0663
		6	73023.1	3948.2	0.0	3948.2	0.0541
	B	1	73023.1	4726.2	0.0	4726.2	0.0647
		2	73023.1	5768.1	0.0	5768.1	0.0790
		3	73023.1	6068.0	0.0	6068.0	0.0831
		4	73023.1	5949.0	0.0	5949.0	0.0815
		5	73023.1	5621.6	0.0	5621.6	0.0770
		6	73023.1	4698.1	0.0	4698.1	0.0643
	C	1	73023.1	1621.7	0.0	1621.7	0.0222
		2	73023.1	2371.4	0.0	2371.4	0.0325
		3	73023.1	2615.2	0.0	2615.2	0.0358
		4	73023.1	2329.6	0.0	2329.6	0.0319
		5	73023.1	2039.6	0.0	2039.6	0.0279
		6	73023.1	1587.1	0.0	1587.1	0.0217
5F	A	1	63840.3	3447.9	0.0	3447.9	0.0540
		2	63840.3	4234.6	0.0	4234.6	0.0663
		3	63840.3	4398.3	0.0	4398.3	0.0689
		4	63840.3	4399.3	0.0	4399.3	0.0689
		5	63840.3	4235.9	0.0	4235.9	0.0664
		6	63840.3	3442.7	0.0	3442.7	0.0539
	B	1	63840.3	4124.4	0.0	4124.4	0.0646
		2	63840.3	5047.7	0.0	5047.7	0.0791
		3	63840.3	5308.7	0.0	5308.7	0.0832
		4	63840.3	5208.1	0.0	5208.1	0.0816
		5	63840.3	4923.3	0.0	4923.3	0.0771
		6	63840.3	4099.9	0.0	4099.9	0.0642
	C	1	63840.3	1416.2	0.0	1416.2	0.0222
		2	63840.3	2068.6	0.0	2068.6	0.0324
		3	63840.3	2278.4	0.0	2278.4	0.0357
		4	63840.3	2035.7	0.0	2035.7	0.0319
		5	63840.3	1785.4	0.0	1785.4	0.0280
		6	63840.3	1385.2	0.0	1385.2	0.0217
6F	A	1	54657.6	2929.6	0.0	2929.6	0.0536
		2	54657.6	3635.2	0.0	3635.2	0.0665
		3	54657.6	3769.7	0.0	3769.7	0.0690
		4	54657.6	3770.4	0.0	3770.4	0.0690
		5	54657.6	3636.3	0.0	3636.3	0.0665
		6	54657.6	2925.6	0.0	2925.6	0.0535
	B	1	54657.6	3521.2	0.0	3521.2	0.0644
		2	54657.6	4362.4	0.0	4362.4	0.0798
		3	54657.6	4579.8	0.0	4579.8	0.0838
		4	54657.6	4496.6	0.0	4496.6	0.0823
		5	54657.6	4260.0	0.0	4260.0	0.0779
		6	54657.6	3501.3	0.0	3501.3	0.0641
	C	1	54657.6	1201.9	0.0	1201.9	0.0220
		2	54657.6	1745.3	0.0	1745.3	0.0319
		3	54657.6	1921.0	0.0	1921.0	0.0351
		4	54657.6	1717.5	0.0	1717.5	0.0314
		5	54657.6	1508.8	0.0	1508.8	0.0276
		6	54657.6	1175.2	0.0	1175.2	0.0215
7F	A	1	45500.4	2408.9	0.0	2408.9	0.0529
		2	45500.4	3039.3	0.0	3039.3	0.0668

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
7F	A	3	45500.4	3140.0	0.0	3140.0	0.0690
		4	45500.4	3140.5	0.0	3140.5	0.0690
		5	45500.4	3040.1	0.0	3040.1	0.0668
		6	45500.4	2406.0	0.0	2406.0	0.0529
	B	1	45500.4	2916.0	0.0	2916.0	0.0641
		2	45500.4	3681.0	0.0	3681.0	0.0809
		3	45500.4	3850.7	0.0	3850.7	0.0846
		4	45500.4	3784.3	0.0	3784.3	0.0832
		5	45500.4	3600.7	0.0	3600.7	0.0791
		6	45500.4	2901.1	0.0	2901.1	0.0638
	C	1	45500.4	991.2	0.0	991.2	0.0218
		2	45500.4	1426.0	0.0	1426.0	0.0313
		3	45500.4	1567.0	0.0	1567.0	0.0344
		4	45500.4	1402.9	0.0	1402.9	0.0308
		5	45500.4	1236.0	0.0	1236.0	0.0272
		6	45500.4	968.7	0.0	968.7	0.0213
8F	A	1	36504.4	1918.1	0.0	1918.1	0.0525
		2	36504.4	2438.4	0.0	2438.4	0.0668
		3	36504.4	2521.9	0.0	2521.9	0.0691
		4	36504.4	2522.2	0.0	2522.2	0.0691
		5	36504.4	2438.9	0.0	2438.9	0.0668
		6	36504.4	1915.8	0.0	1915.8	0.0525
	B	1	36504.4	2331.4	0.0	2331.4	0.0639
		2	36504.4	2973.4	0.0	2973.4	0.0815
		3	36504.4	3107.7	0.0	3107.7	0.0851
		4	36504.4	3059.1	0.0	3059.1	0.0838
		5	36504.4	2913.4	0.0	2913.4	0.0798
		6	36504.4	2319.4	0.0	2319.4	0.0635
	C	1	36504.4	790.3	0.0	790.3	0.0216
		2	36504.4	1132.5	0.0	1132.5	0.0310
		3	36504.4	1238.3	0.0	1238.3	0.0339
		4	36504.4	1118.6	0.0	1118.6	0.0306
		5	36504.4	993.3	0.0	993.3	0.0272
		6	36504.4	771.7	0.0	771.7	0.0211
9F	A	1	27508.4	1425.1	0.0	1425.1	0.0518
		2	27508.4	1838.6	0.0	1838.6	0.0668
		3	27508.4	1902.7	0.0	1902.7	0.0692
		4	27508.4	1902.8	0.0	1902.8	0.0692
		5	27508.4	1838.8	0.0	1838.8	0.0668
		6	27508.4	1423.5	0.0	1423.5	0.0517
	B	1	27508.4	1748.9	0.0	1748.9	0.0636
		2	27508.4	2275.2	0.0	2275.2	0.0827
		3	27508.4	2372.1	0.0	2372.1	0.0862
		4	27508.4	2341.3	0.0	2341.3	0.0851
		5	27508.4	2235.7	0.0	2235.7	0.0813
		6	27508.4	1739.9	0.0	1739.9	0.0632
	C	1	27508.4	583.4	0.0	583.4	0.0212
		2	27508.4	834.1	0.0	834.1	0.0303
		3	27508.4	904.5	0.0	904.5	0.0329
		4	27508.4	827.3	0.0	827.3	0.0301
		5	27508.4	745.1	0.0	745.1	0.0271
		6	27508.4	569.4	0.0	569.4	0.0207
10F	A	1	18532.6	932.0	0.0	932.0	0.0503
		2	18532.6	1241.9	0.0	1241.9	0.0670
		3	18532.6	1285.3	0.0	1285.3	0.0694
		4	18532.6	1285.3	0.0	1285.3	0.0694
		5	18532.6	1241.9	0.0	1241.9	0.0670
		6	18532.6	931.1	0.0	931.1	0.0502
	B	1	18532.6	1163.6	0.0	1163.6	0.0628
		2	18532.6	1574.7	0.0	1574.7	0.0850
		3	18532.6	1632.5	0.0	1632.5	0.0881
		4	18532.6	1619.5	0.0	1619.5	0.0874
		5	18532.6	1555.8	0.0	1555.8	0.0839
		6	18532.6	1157.7	0.0	1157.7	0.0625
	C	1	18532.6	379.6	0.0	379.6	0.0205
		2	18532.6	541.2	0.0	541.2	0.0292

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_O (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N / \Sigma N$
10F	C	3	18532. 6	576. 6	0. 0	576. 6	0. 0311
		4	18532. 6	541. 6	0. 0	541. 6	0. 0292
		5	18532. 6	502. 3	0. 0	502. 3	0. 0271
		6	18532. 6	370. 0	0. 0	370. 0	0. 0200

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	12F 層 (S=1/239)				
	6				

(2) Sはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部： 欠損を考慮しない

継手： ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径： 20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部： 0 %

継手： 15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S規準による

S N鋼材は、規定値 (S規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/18 15:41

— Ⅲ — 359 / 784 —

- イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0. 0 cm
- ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない
- エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
- オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
- カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma b/fb) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) セン断力の検討

ア) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

イ) セン断力の判定

$(\tau /fs) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率 : 1. 0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S 柱の計算指定

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	1F 階 (S=1/239)				

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	5F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	6F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	11F 階 (S=1/239)				
	6				

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブの Z への考慮： 考慮する

イ) スクラップ孔径： 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Z の欠損率： 0 %

A s の欠損率： 0 %

A n の欠損率： 0 %

エ) 幅厚比の計算
S N 鋼材以外は、S 規準による
S N 鋼材は、規定値 (S 規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) S 柱座屈長さ係数
計算値

エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第 1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする

6) セン断力の検討

ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ) セン断力の判定

$$(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00 \text{ をOKとする}$$

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

8) 冷間成形形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ
通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

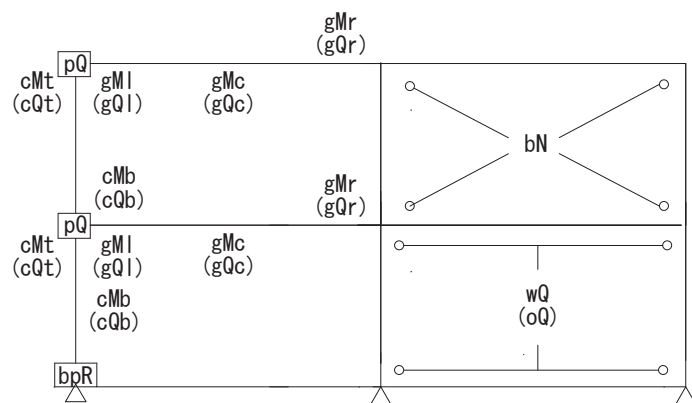

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比

pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

12F	44675	4000	0.67 (0.04)	0.19 (0.12)	0.05 (0.03)	0.93 (0.05)	0.06 (0.06)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.90 (0.05)	0.08 (0.09)	0.10 (0.09)	0.04 (0.00)	0.90 (0.05)	0.09 (0.09)	0.08 (0.00)	0.05 (0.00)	0.93 (0.05)	0.06 (0.06)	0.05 (0.03)	0.67 (0.04)			
11F			0.39 (0.07)	0.25 (0.14)	0.05 (0.04)	0.45 (0.09)	0.08 (0.05)	0.59 (0.05)	0.08 (0.09)	0.12 (0.10)	0.05 (0.00)	0.43 (0.10)	0.57 (0.10)	0.11 (0.10)	0.05 (0.00)	0.43 (0.10)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.45 (0.09)	0.11 (0.10)	0.59 (0.05)	0.24 (0.14)	0.46 (0.04)	
10F			0.47 (0.10)	0.17 (0.10)	0.03 (0.03)	0.58 (0.13)	0.05 (0.04)	0.48 (0.09)	0.06 (0.07)	0.47 (0.10)	0.04 (0.00)	0.57 (0.13)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.57 (0.13)	0.06 (0.07)	0.46 (0.10)	0.04 (0.00)	0.58 (0.13)	0.08 (0.07)	0.48 (0.09)	0.16 (0.10)	0.42 (0.07)	
9F			0.49 (0.13)	0.16 (0.10)	0.03 (0.02)	0.59 (0.17)	0.05 (0.04)	0.54 (0.13)	0.06 (0.07)	0.53 (0.13)	0.04 (0.00)	0.58 (0.17)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.58 (0.17)	0.06 (0.07)	0.52 (0.13)	0.04 (0.00)	0.59 (0.17)	0.08 (0.07)	0.54 (0.13)	0.16 (0.10)	0.46 (0.10)	
8F			0.52 (0.17)	0.16 (0.10)	0.03 (0.02)	0.63 (0.21)	0.05 (0.04)	0.58 (0.17)	0.06 (0.07)	0.57 (0.17)	0.04 (0.00)	0.62 (0.22)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.62 (0.22)	0.06 (0.07)	0.57 (0.17)	0.04 (0.00)	0.63 (0.21)	0.08 (0.07)	0.58 (0.17)	0.15 (0.10)	0.50 (0.13)	
7F			0.55 (0.21)	0.12 (0.07)	0.02 (0.02)	0.66 (0.26)	0.05 (0.04)	0.60 (0.21)	0.03 (0.04)	0.59 (0.22)	0.02 (0.00)	0.64 (0.27)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.64 (0.27)	0.04 (0.04)	0.58 (0.22)	0.04 (0.00)	0.65 (0.26)	0.06 (0.02)	0.60 (0.21)	0.11 (0.07)	0.50 (0.17)	
6F			0.55 (0.24)	0.11 (0.07)	0.02 (0.02)	0.66 (0.30)	0.05 (0.05)	0.62 (0.26)	0.03 (0.04)	0.61 (0.27)	0.02 (0.00)	0.65 (0.31)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.65 (0.31)	0.04 (0.04)	0.61 (0.27)	0.04 (0.00)	0.65 (0.30)	0.05 (0.04)	0.62 (0.26)	0.11 (0.06)	0.52 (0.21)	
5F			0.58 (0.28)	0.10 (0.06)	0.02 (0.01)	0.68 (0.34)	0.05 (0.04)	0.67 (0.30)	0.03 (0.03)	0.66 (0.31)	0.02 (0.00)	0.68 (0.35)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.68 (0.35)	0.04 (0.04)	0.66 (0.31)	0.04 (0.00)	0.68 (0.34)	0.04 (0.04)	0.67 (0.30)	0.09 (0.06)	0.56 (0.24)	
4F			0.39 (0.21)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.47 (0.25)	0.05 (0.04)	0.64 (0.34)	0.04 (0.04)	0.64 (0.35)	0.02 (0.00)	0.48 (0.26)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.47 (0.26)	0.04 (0.04)	0.64 (0.35)	0.04 (0.00)	0.47 (0.25)	0.05 (0.04)	0.63 (0.34)	0.09 (0.06)	0.54 (0.28)	
3F			0.38 (0.23)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.46 (0.28)	0.05 (0.04)	0.64 (0.34)	0.04 (0.04)	0.46 (0.29)	0.02 (0.00)	0.46 (0.29)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.46 (0.29)	0.04 (0.04)	0.64 (0.35)	0.04 (0.00)	0.46 (0.28)	0.05 (0.04)	0.45 (0.25)	0.08 (0.05)	0.38 (0.21)	
2F			0.43 (0.25)	0.06 (0.05)	0.02 (0.01)	0.51 (0.31)	0.05 (0.05)	0.64 (0.28)	0.04 (0.04)	0.45 (0.29)	0.02 (0.00)	0.52 (0.32)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.52 (0.32)	0.04 (0.04)	0.45 (0.29)	0.04 (0.00)	0.51 (0.31)	0.05 (0.04)	0.44 (0.28)	0.06 (0.05)	0.37 (0.23)	
1F			0.55 (0.25)	0.04 (0.07)	0.05 (0.01)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.63 (0.31)	0.06 (0.07)	0.06 (0.08)	0.05 (0.00)	0.64 (0.32)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.64 (0.32)	0.06 (0.08)	0.64 (0.32)	0.04 (0.07)	0.07 (0.09)	0.63 (0.31)	0.05 (0.01)	0.04 (0.07)	0.55 (0.25)	
			7200				7200				7200				7200				7200					
			36000																					
			A フレーム (S=1/272)																					
			1 2 3 4 5 6																					

12F	44675	4000	0.62 (0.05)	0.24 (0.16)	0.07 (0.03)	0.08 (0.08) (0.83 (0.07)	0.13 (0.13)	0.07 (0.00)	0.10 (0.12) (0.78 (0.07)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.14 (0.13) (0.80 (0.07)	0.10 (0.12)	0.06 (0.00)	0.14 (0.13) (0.83 (0.07)	0.07 (0.09)	0.07 (0.03)	0.61 (0.05)
11F			0.37 (0.09)	0.29 (0.16)	0.05 (0.05)	0.11 (0.04) (0.42 (0.12)	0.58 (0.07) (0.13 (0.11)	0.07 (0.09) (0.07 (0.01)	0.54 (0.07) (0.08 (0.09)	0.12 (0.11) (0.40 (0.12)	0.56 (0.07) (0.06 (0.09)	0.14 (0.11) (0.43 (0.12)	0.59 (0.07) (0.10 (0.05)	0.27 (0.15) (0.05 (0.04)	0.47 (0.05)			
10F			0.46 (0.12)	0.40 (0.09)	0.04 (0.03)	0.07 (0.04) (0.55 (0.16)	0.46 (0.12) (0.09 (0.08)	0.05 (0.07) (0.51 (0.16)	0.42 (0.12) (0.06 (0.07)	0.09 (0.08) (0.53 (0.16)	0.44 (0.12) (0.05 (0.06)	0.10 (0.08) (0.56 (0.15)	0.47 (0.12) (0.06 (0.04)	0.18 (0.11) (0.04 (0.03)	0.40 (0.09)			
9F			0.48 (0.16)	0.44 (0.12)	0.04 (0.03)	0.06 (0.04) (0.57 (0.20)	0.51 (0.16) (0.09 (0.08)	0.05 (0.07) (0.54 (0.21)	0.48 (0.16) (0.06 (0.07)	0.09 (0.08) (0.56 (0.21)	0.50 (0.16) (0.05 (0.06)	0.10 (0.08) (0.58 (0.20)	0.52 (0.15) (0.06 (0.04)	0.17 (0.10) (0.03 (0.16)	0.44 (0.12)			
8F			0.51 (0.20)	0.49 (0.16)	0.04 (0.03)	0.06 (0.04) (0.61 (0.25)	0.56 (0.20) (0.09 (0.08)	0.05 (0.07) (0.59 (0.26)	0.53 (0.21) (0.06 (0.07)	0.09 (0.08) (0.60 (0.26)	0.55 (0.21) (0.05 (0.06)	0.10 (0.08) (0.62 (0.25)	0.56 (0.20) (0.05 (0.04)	0.17 (0.10) (0.04 (0.02)	0.48 (0.16)			
7F			0.54 (0.25)	0.51 (0.20)	0.02 (0.02)	0.06 (0.01) (0.64 (0.31)	0.59 (0.25) (0.05 (0.05)	0.02 (0.04) (0.61 (0.32)	0.57 (0.26) (0.03 (0.04)	0.05 (0.05) (0.63 (0.32)	0.58 (0.26) (0.02 (0.04)	0.06 (0.05) (0.64 (0.30)	0.60 (0.25) (0.05 (0.02)	0.12 (0.07) (0.02 (0.02)	0.50 (0.20)			
6F			0.57 (0.29)	0.52 (0.25)	0.02 (0.02)	0.05 (0.02) (0.67 (0.36)	0.61 (0.31) (0.06 (0.05)	0.02 (0.04) (0.65 (0.37)	0.58 (0.32) (0.03 (0.04)	0.05 (0.05) (0.66 (0.37)	0.60 (0.32) (0.02 (0.04)	0.06 (0.05) (0.67 (0.35)	0.61 (0.30) (0.04 (0.02)	0.12 (0.07) (0.02 (0.02)	0.51 (0.25)			
5F			0.60 (0.33)	0.57 (0.29)	0.02 (0.02)	0.04 (0.02) (0.69 (0.41)	0.65 (0.36) (0.05 (0.05)	0.03 (0.04) (0.68 (0.43)	0.64 (0.37) (0.03 (0.04)	0.05 (0.05) (0.69 (0.42)	0.65 (0.37) (0.03 (0.04)	0.06 (0.05) (0.69 (0.40)	0.66 (0.35) (0.03 (0.02)	0.10 (0.06) (0.02 (0.03)	0.56 (0.29)			
4F			0.43 (0.25)	0.55 (0.33)	0.02 (0.02)	0.03 (0.03) (0.49 (0.30)	0.64 (0.41) (0.05 (0.05)	0.03 (0.04) (0.49 (0.32)	0.64 (0.43) (0.04 (0.04)	0.05 (0.05) (0.50 (0.31)	0.64 (0.42) (0.03 (0.04)	0.06 (0.05) (0.49 (0.29)	0.64 (0.40) (0.03 (0.03)	0.09 (0.06) (0.02 (0.01)	0.55 (0.33)			
3F			0.42 (0.28)	0.40 (0.25)	0.02 (0.01)	0.02 (0.03) (0.49 (0.34)	0.47 (0.30) (0.05 (0.05)	0.03 (0.04) (0.49 (0.35)	0.47 (0.32) (0.04 (0.04)	0.05 (0.05) (0.49 (0.35)	0.47 (0.31) (0.03 (0.04)	0.06 (0.05) (0.48 (0.33)	0.46 (0.29) (0.02 (0.03)	0.08 (0.06) (0.02 (0.01)	0.40 (0.25)			
2F	0.49 (0.30)	0.39 (0.28)	0.02 (0.01)	0.02 (0.04) (0.57 (0.37)	0.46 (0.34) (0.05 (0.04)	0.04 (0.04) (0.58 (0.39)	0.47 (0.35) (0.04 (0.04)	0.05 (0.04) (0.58 (0.38)	0.46 (0.35) (0.04 (0.04)	0.05 (0.05) (0.56 (0.36)	0.45 (0.33) (0.04 (0.04)	0.07 (0.05) (0.02 (0.01)	0.39 (0.27)					
1F	0.05 (0.07)	0.57 (0.30)	0.06 (0.01)	0.08 (0.10) (0.37 (0.09)	0.64 (0.37) (0.08 (0.00)	0.07 (0.08) (0.39 (0.00)	0.66 (0.39) (0.07 (0.04)	0.07 (0.08) (0.38 (0.00)	0.65 (0.38) (0.07 (0.03)	0.08 (0.09) (0.36 (0.00)	0.63 (0.36) (0.08 (0.01)	0.05 (0.07) (0.06 (0.01)	0.57 (0.30)					
			7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000															
			1		2		3		4		5		6					
			B フレーム (S=1/272)															

12F	44675	4000	0.35 (0.04)	0.16 (0.14)	0.09 (0.01)	0.33 (0.04)	0.21 (0.17)	0.10 (0.01)	0.28 (0.04)	0.16 (0.16)	0.09 (0.01)	0.32 (0.04)	0.13 (0.12)	0.07 (0.01)	0.32 (0.04)	0.13 (0.13)	0.09 (0.00)	0.33 (0.03)		
11F		4025	0.26 (0.07)	0.24 (0.13)	0.06 (0.02)	0.32 (0.09)	0.27 (0.23)	0.13 (0.00)	0.29 (0.10)	0.23 (0.22)	0.13 (0.01)	0.30 (0.09)	0.32 (0.10)	0.14 (0.00)	0.06 (0.00)	0.26 (0.09)	0.08 (0.09)	0.07 (0.01)	0.25 (0.06)	
10F		4000	0.27 (0.08)	0.18 (0.09)	0.05 (0.01)	0.33 (0.11)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.31 (0.12)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.33 (0.11)	0.31 (0.09)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.29 (0.10)	0.07 (0.07)	0.06 (0.01)	0.26 (0.08)	
9F		4000	0.29 (0.11)	0.18 (0.09)	0.05 (0.01)	0.37 (0.15)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.35 (0.17)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.36 (0.15)	0.11 (0.07)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.31 (0.13)	0.07 (0.07)	0.06 (0.01)	0.28 (0.10)	
8F		4075	0.31 (0.13)	0.17 (0.09)	0.05 (0.01)	0.39 (0.19)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.39 (0.21)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.39 (0.19)	0.12 (0.07)	0.12 (0.07)	0.05 (0.00)	0.34 (0.17)	0.08 (0.07)	0.06 (0.01)	0.30 (0.13)	
7F		4000	0.22 (0.10)	0.18 (0.09)	0.05 (0.01)	0.32 (0.15)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.31 (0.16)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.32 (0.15)	0.11 (0.07)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.29 (0.13)	0.08 (0.07)	0.05 (0.01)	0.21 (0.10)	
6F		4000	0.23 (0.12)	0.18 (0.09)	0.05 (0.01)	0.31 (0.17)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.31 (0.19)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.31 (0.17)	0.11 (0.07)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.27 (0.15)	0.08 (0.07)	0.05 (0.01)	0.22 (0.12)	
5F		4000	0.24 (0.14)	0.17 (0.09)	0.05 (0.01)	0.32 (0.20)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.33 (0.22)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.32 (0.20)	0.11 (0.07)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.28 (0.17)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.24 (0.13)	
4F		4000	0.24 (0.14)	0.16 (0.09)	0.05 (0.01)	0.32 (0.21)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.33 (0.23)	0.13 (0.12)	0.07 (0.00)	0.31 (0.20)	0.12 (0.08)	0.12 (0.08)	0.05 (0.00)	0.27 (0.18)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.23 (0.14)	
3F		4000	0.25 (0.16)	0.15 (0.08)	0.05 (0.00)	0.33 (0.23)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.35 (0.25)	0.13 (0.12)	0.06 (0.00)	0.33 (0.22)	0.12 (0.08)	0.12 (0.08)	0.05 (0.00)	0.28 (0.20)	0.11 (0.07)	0.06 (0.00)	0.25 (0.15)	
2F	4575	0.26 (0.17)	0.15 (0.09)	0.06 (0.00)	0.35 (0.25)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.38 (0.28)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.35 (0.25)	0.14 (0.08)	0.14 (0.08)	0.06 (0.00)	0.30 (0.22)	0.14 (0.08)	0.06 (0.00)	0.26 (0.17)		
1F			0.27 (0.06)	0.05 (0.01)	0.06 (0.01)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.07)	0.38 (0.28)	0.06 (0.00)	0.04 (0.00)	0.06 (0.08)	0.34 (0.25)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.08 (0.08)	0.30 (0.22)	0.05 (0.06)	0.27 (0.17)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000																	
			1		2		3		4		5		6							
			C フレーム (S=1/272)																	

12F	44675	4000	0.67 (0.13)	0.83 (0.32)	0.49 (0.00)	0.89 (0.33)	0.32 (0.12)	0.05 (0.02)	0.19 (0.13)	0.35 (0.05)
11F			4025	0.39 (0.10)	0.46 (0.13)	0.44 (0.00)	0.92 (0.34)	0.47 (0.12)		0.32 (0.19)
10F		4000		0.47 (0.13)	0.75 (0.35)	0.38 (0.00)	0.72 (0.35)	0.40 (0.11)		0.28 (0.18)
9F			4000	0.49 (0.15)	0.76 (0.35)	0.38 (0.00)	0.73 (0.35)	0.44 (0.14)		0.29 (0.18)
8F		4075		0.52 (0.18)	0.75 (0.35)	0.38 (0.00)	0.73 (0.35)	0.49 (0.17)		0.27 (0.18)
7F			4000	0.55 (0.22)	0.59 (0.23)	0.28 (0.00)	0.54 (0.22)	0.51 (0.21)		0.29 (0.18)
6F		4000		0.55 (0.26)	0.60 (0.23)	0.28 (0.00)	0.55 (0.22)	0.52 (0.26)		0.29 (0.18)
5F			4000	0.58 (0.29)	0.58 (0.23)	0.28 (0.00)	0.56 (0.23)	0.57 (0.30)		0.26 (0.17)
4F		4000		0.39 (0.22)	0.59 (0.23)	0.27 (0.00)	0.58 (0.23)	0.55 (0.34)		0.25 (0.17)
3F			4000	0.38 (0.24)	0.58 (0.23)	0.27 (0.00)	0.59 (0.23)	0.40 (0.25)		0.24 (0.17)
2F		4575		0.43 (0.27)	0.60 (0.23)	0.27 (0.00)	0.62 (0.31)	0.39 (0.28)		0.24 (0.18)
1F				0.55 (0.27)		0.42 (0.03)	0.57 (0.35)	0.57 (0.31)		0.03 (0.00)
			20000				7200			
			27200							
			</							

12F	44675	4000	0.93 (0.19)	0.86 (0.37)	0.58 (0.00)	0.94 (0.38)	0.62 (0.27)	0.07 (0.05)	0.22 (0.16)	0.33 (0.06)	
11F			0.45 (0.13)	0.84 (0.31)	0.40 (0.00)	0.80 (0.31)	0.58 (0.17)	0.16 (0.14)	0.12 (0.02)	0.36 (0.22)	0.33 (0.06)
10F		4000	0.58 (0.16)	0.48 (0.13)	0.36 (0.00)	0.62 (0.32)	0.46 (0.14)	0.19 (0.13)	0.06 (0.01)	0.24 (0.16)	0.32 (0.10)
9F			0.59 (0.19)	0.66 (0.32)	0.35 (0.00)	0.57 (0.22)	0.51 (0.18)	0.17 (0.12)	0.07 (0.01)	0.25 (0.17)	0.33 (0.12)
8F		4075	0.63 (0.23)	0.58 (0.19)	0.35 (0.00)	0.61 (0.26)	0.56 (0.22)	0.19 (0.13)	0.06 (0.00)	0.23 (0.16)	0.37 (0.16)
7F			0.66 (0.28)	0.60 (0.23)	0.33 (0.00)	0.64 (0.32)	0.59 (0.26)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.32 (0.15)	0.39 (0.19)
6F		4000	0.66 (0.32)	0.62 (0.28)	0.32 (0.00)	0.67 (0.37)	0.61 (0.32)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.31 (0.18)	0.30 (0.15)
5F			0.68 (0.35)	0.67 (0.32)	0.32 (0.00)	0.69 (0.41)	0.65 (0.37)	0.13 (0.08)	0.02 (0.00)	0.32 (0.20)	0.30 (0.18)
4F		4000	0.47 (0.26)	0.64 (0.35)	0.31 (0.00)	0.49 (0.31)	0.63 (0.28)	0.11 (0.08)	0.03 (0.00)	0.32 (0.21)	0.31 (0.20)
3F			0.46 (0.29)	0.45 (0.26)	0.31 (0.00)	0.49 (0.34)	0.64 (0.28)	0.11 (0.08)	0.04 (0.00)	0.33 (0.23)	0.31 (0.21)
2F		4575	0.51 (0.32)	0.45 (0.29)	0.30 (0.00)	0.57 (0.38)	0.66 (0.28)	0.10 (0.08)	0.04 (0.00)	0.35 (0.25)	0.33 (0.23)
1F			0.37 (0.32)	0.63 (0.32)	0.51 (0.04)	0.45 (0.25)	0.67 (0.40)	0.64 (0.38)	0.12 (0.13)	0.05 (0.01)	0.35 (0.25)
			20000				7200				
			27200								
A			B				C				
2 フレーム (S=1/272)											



12F	44675	4000	0.90 (0.19)	0.86 (0.37)	0.58 (0.00)	0.94 (0.38)	0.62 (0.27)	0.07 (0.05)	0.22 (0.16)	0.28 (0.06)
11F			4025	0.43 (0.13)	0.57 (0.19)	0.40 (0.00)	0.80 (0.31)	0.54 (0.17)	0.39 (0.23)	0.28 (0.06)
10F		4000		0.57 (0.17)	0.47 (0.13)	0.36 (0.00)	0.62 (0.32)	0.42 (0.14)	0.25 (0.16)	0.29 (0.10)
9F			4000	0.58 (0.20)	0.53 (0.17)	0.35 (0.00)	0.62 (0.32)	0.48 (0.18)	0.26 (0.17)	0.31 (0.13)
8F		4075		0.62 (0.23)	0.57 (0.20)	0.35 (0.00)	0.59 (0.27)	0.53 (0.23)	0.25 (0.16)	0.35 (0.17)
7F			4000	0.64 (0.29)	0.59 (0.23)	0.33 (0.00)	0.61 (0.33)	0.57 (0.27)	0.18 (0.10)	0.39 (0.21)
6F		4000		0.65 (0.33)	0.61 (0.29)	0.32 (0.00)	0.65 (0.38)	0.58 (0.33)	0.18 (0.11)	0.29 (0.16)
5F			4000	0.68 (0.36)	0.66 (0.33)	0.32 (0.00)	0.68 (0.43)	0.64 (0.38)	0.15 (0.09)	0.30 (0.19)
4F		4000		0.48 (0.27)	0.64 (0.36)	0.31 (0.00)	0.49 (0.32)	0.64 (0.43)	0.13 (0.09)	0.32 (0.22)
3F			4000	0.46 (0.30)	0.64 (0.27)	0.31 (0.00)	0.49 (0.36)	0.64 (0.32)	0.13 (0.09)	0.32 (0.23)
2F		4575		0.52 (0.33)	0.45 (0.30)	0.30 (0.00)	0.58 (0.40)	0.47 (0.36)	0.12 (0.09)	0.34 (0.25)
1F				0.64 (0.37)	0.64 (0.32)	0.51 (0.04)	0.67 (0.40)	0.66 (0.40)	0.05 (0.12)	0.38 (0.28)
			20000				7200			
			27200							

12F	44675	4000	0.90 (0.19)	0.86 (0.37)	0.58 (0.00)	0.94 (0.38)	0.80 (0.17)	0.60 (0.27)	0.07 (0.04)	0.23 (0.16)	0.32 (0.06)
11F			4025	0.43 (0.13)	0.57 (0.19)	0.40 (0.00)	0.80 (0.31)	0.56 (0.17)	0.14 (0.03)	0.37 (0.20)	0.32 (0.06)
10F		4000		0.57 (0.17)	0.46 (0.13)	0.36 (0.00)	0.62 (0.32)	0.44 (0.14)	0.17 (0.06)	0.25 (0.14)	0.31 (0.10)
9F			4000	0.58 (0.20)	0.52 (0.17)	0.35 (0.00)	0.62 (0.32)	0.50 (0.18)	0.15 (0.06)	0.26 (0.15)	0.33 (0.12)
8F		4075		0.62 (0.23)	0.57 (0.20)	0.35 (0.00)	0.60 (0.27)	0.55 (0.23)	0.17 (0.13)	0.06 (0.01)	0.24 (0.14)
7F			4000	0.64 (0.29)	0.58 (0.23)	0.33 (0.00)	0.59 (0.27)	0.58 (0.27)	0.06 (0.06)	0.03 (0.02)	0.18 (0.09)
6F		4000		0.65 (0.33)	0.61 (0.29)	0.32 (0.00)	0.66 (0.38)	0.60 (0.33)	0.07 (0.06)	0.02 (0.02)	0.31 (0.17)
5F			4000	0.68 (0.36)	0.66 (0.33)	0.33 (0.00)	0.69 (0.42)	0.61 (0.27)	0.12 (0.07)	0.02 (0.00)	0.32 (0.20)
4F		4000		0.47 (0.27)	0.64 (0.36)	0.31 (0.00)	0.50 (0.32)	0.63 (0.28)	0.10 (0.07)	0.03 (0.00)	0.31 (0.20)
3F			4000	0.46 (0.30)	0.64 (0.27)	0.31 (0.00)	0.49 (0.35)	0.64 (0.28)	0.10 (0.08)	0.03 (0.00)	0.33 (0.22)
2F		4575		0.52 (0.33)	0.45 (0.30)	0.30 (0.00)	0.58 (0.39)	0.46 (0.35)	0.10 (0.08)	0.04 (0.00)	0.35 (0.25)
1F					0.64 (0.33)	0.37 (0.32)	0.51 (0.04)	0.67 (0.40)	0.65 (0.39)	0.45 (0.25)	0.12 (0.13)
			20000						7200		
			27200								
A			B						C		
4 フレーム (S=1/272)											

12F	44675	4000	0.93 (0.19)	0.86 (0.37)	0.58 (0.00)	0.94 (0.38)	0.59 (0.27)	0.07 (0.04)	0.23 (0.16)		
11F			0.45 (0.13)	0.84 (0.31)	0.40 (0.00)	0.83 (0.17)	0.59 (0.17)	0.09 (0.11)	0.35 (0.19)	0.30 (0.06)	
10F		4000	0.58 (0.16)	0.48 (0.13)	0.36 (0.00)	0.62 (0.32)	0.47 (0.14)	0.13 (0.10)	0.23 (0.14)	0.27 (0.09)	
9F			0.59 (0.19)	0.66 (0.32)	0.35 (0.00)	0.56 (0.18)	0.52 (0.18)	0.05 (0.02)	0.29 (0.13)	0.29 (0.10)	
8F		4075	0.63 (0.23)	0.58 (0.19)	0.36 (0.00)	0.62 (0.26)	0.56 (0.22)	0.13 (0.10)	0.22 (0.14)	0.31 (0.14)	
7F			0.65 (0.28)	0.60 (0.23)	0.33 (0.00)	0.64 (0.31)	0.04 (0.05)	0.02 (0.02)	0.29 (0.13)	0.34 (0.17)	
6F		4000	0.65 (0.32)	0.62 (0.28)	0.32 (0.00)	0.67 (0.36)	0.04 (0.05)	0.02 (0.02)	0.27 (0.15)	0.26 (0.13)	
5F			0.68 (0.35)	0.67 (0.32)	0.63 (0.28)	0.69 (0.40)	0.09 (0.06)	0.01 (0.01)	0.28 (0.17)	0.26 (0.15)	
4F		4000	0.47 (0.26)	0.63 (0.35)	0.31 (0.00)	0.49 (0.30)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.27 (0.18)	0.27 (0.17)	
3F			0.46 (0.29)	0.45 (0.26)	0.64 (0.28)	0.48 (0.33)	0.08 (0.06)	0.03 (0.00)	0.28 (0.20)	0.27 (0.18)	
2F		4575	0.51 (0.32)	0.44 (0.29)	0.30 (0.00)	0.56 (0.37)	0.45 (0.33)	0.08 (0.06)	0.03 (0.00)	0.30 (0.22)	0.28 (0.20)
1F			0.63 (0.32)	0.64 (0.32)	0.51 (0.04)	0.67 (0.40)	0.63 (0.37)	0.45 (0.25)	0.12 (0.13)	0.05 (0.01)	0.30 (0.22)
			20000				7200				
			27200								

12F	44675	4000	0.67 (0.13)	0.83 (0.32)	0.49 (0.00)	0.88 (0.33)	0.33 (0.17)	0.05 (0.02)	0.19 (0.13)	0.33 (0.05)
11F			4025	0.39 (0.10)	0.46 (0.13)	0.44 (0.00)	0.92 (0.33)	0.47 (0.12)		0.32 (0.19)
10F		4000		0.47 (0.13)	0.75 (0.35)	0.38 (0.00)	0.72 (0.35)	0.40 (0.11)		0.28 (0.18)
9F			4000	0.49 (0.15)	0.46 (0.13)	0.38 (0.00)	0.73 (0.35)	0.44 (0.14)		0.29 (0.18)
8F		4075		0.52 (0.18)	0.50 (0.15)	0.38 (0.00)	0.73 (0.35)	0.48 (0.17)		0.27 (0.18)
7F			4000	0.55 (0.22)	0.50 (0.18)	0.28 (0.00)	0.54 (0.22)	0.50 (0.21)		0.29 (0.18)
6F		4000		0.55 (0.26)	0.52 (0.22)	0.28 (0.00)	0.55 (0.22)	0.51 (0.26)		0.28 (0.18)
5F			4000	0.58 (0.29)	0.56 (0.26)	0.28 (0.00)	0.55 (0.23)	0.56 (0.30)		0.25 (0.17)
4F		4000		0.39 (0.22)	0.54 (0.29)	0.27 (0.00)	0.57 (0.23)	0.55 (0.34)		0.24 (0.17)
3F			4000	0.38 (0.23)	0.38 (0.22)	0.27 (0.00)	0.58 (0.23)	0.40 (0.25)		0.24 (0.17)
2F		4575		0.43 (0.27)	0.37 (0.23)	0.27 (0.00)	0.62 (0.24)	0.39 (0.28)		0.24 (0.18)
1F			0.31 (0.28)	0.55 (0.27)	0.42 (0.03)	0.57 (0.35)	0.57 (0.31)	0.10 (0.11)	0.03 (0.00)	0.27 (0.17)
			20000				7200			
			27200							
A			B				C			
6 フレーム (S=1/272)										

(2) 短期荷重時断面検定比図

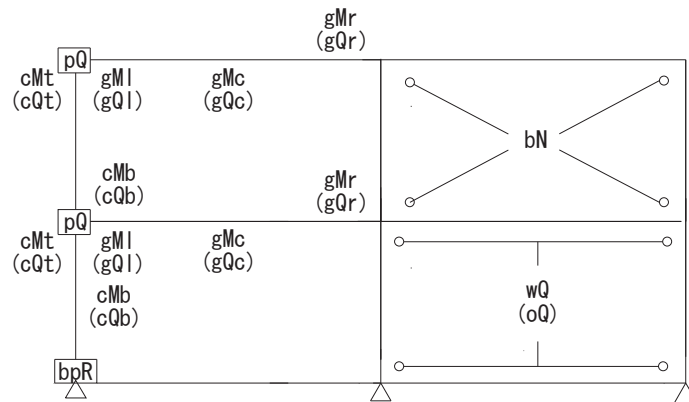

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

12F	44675	4000	0.58 (0.04)	0.37 (0.15)	0.05 (0.08)	0.24 (0.06)	0.39 (0.17)	0.04 (0.09)	0.25 (0.06)	0.36 (0.17)	0.38 (0.09)	0.25 (0.06)	0.36 (0.17)	0.04 (0.09)	0.24 (0.06)	0.39 (0.11)	0.20 (0.08)	0.05 (0.04)	0.58 (0.04)	
11F			4025	0.43 (0.07)	0.66 (0.26)	0.05 (0.16)	0.33 (0.10)	0.69 (0.27)	0.04 (0.18)	0.33 (0.10)	0.68 (0.27)	0.03 (0.18)	0.33 (0.10)	0.65 (0.27)	0.04 (0.18)	0.33 (0.10)	0.48 (0.20)	0.05 (0.16)	0.43 (0.07)	
10F		4000		0.50 (0.10)	0.38 (0.07)	0.04 (0.17)	0.39 (0.12)	0.65 (0.25)	0.03 (0.17)	0.40 (0.12)	0.64 (0.25)	0.02 (0.17)	0.40 (0.12)	0.62 (0.24)	0.03 (0.17)	0.39 (0.12)	0.50 (0.20)	0.04 (0.16)	0.50 (0.10)	
9F			4000	0.55 (0.14)	0.44 (0.10)	0.05 (0.20)	0.48 (0.15)	0.77 (0.29)	0.03 (0.21)	0.48 (0.15)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.48 (0.15)	0.74 (0.29)	0.03 (0.21)	0.48 (0.15)	0.63 (0.25)	0.05 (0.20)	0.55 (0.14)	
8F		4075		0.57 (0.18)	0.53 (0.14)	0.05 (0.22)	0.48 (0.19)	0.82 (0.31)	0.03 (0.22)	0.48 (0.19)	0.82 (0.31)	0.02 (0.22)	0.48 (0.19)	0.80 (0.30)	0.03 (0.22)	0.48 (0.19)	0.69 (0.27)	0.05 (0.22)	0.57 (0.17)	
7F			4000	0.60 (0.22)	0.66 (0.18)	0.04 (0.17)	0.76 (0.23)	0.59 (0.23)	0.02 (0.17)	0.75 (0.23)	0.59 (0.23)	0.01 (0.17)	0.75 (0.23)	0.57 (0.22)	0.02 (0.17)	0.76 (0.23)	0.49 (0.19)	0.04 (0.17)	0.60 (0.22)	
6F		4000		0.66 (0.27)	0.59 (0.22)	0.04 (0.17)	0.79 (0.26)	0.60 (0.23)	0.02 (0.17)	0.78 (0.26)	0.60 (0.23)	0.01 (0.17)	0.78 (0.26)	0.58 (0.23)	0.02 (0.17)	0.78 (0.26)	0.50 (0.20)	0.04 (0.17)	0.66 (0.27)	
5F			4000	0.72 (0.32)	0.66 (0.27)	0.04 (0.18)	0.82 (0.29)	0.62 (0.24)	0.02 (0.18)	0.81 (0.30)	0.61 (0.24)	0.01 (0.18)	0.80 (0.30)	0.60 (0.23)	0.02 (0.18)	0.82 (0.29)	0.53 (0.22)	0.04 (0.18)	0.72 (0.32)	
4F		4000		0.46 (0.24)	0.72 (0.32)	0.03 (0.19)	0.52 (0.21)	0.64 (0.25)	0.01 (0.19)	0.51 (0.22)	0.64 (0.25)	0.01 (0.19)	0.51 (0.22)	0.63 (0.25)	0.01 (0.19)	0.52 (0.21)	0.55 (0.23)	0.03 (0.19)	0.46 (0.24)	
3F			4000	0.46 (0.27)	0.46 (0.25)	0.03 (0.19)	0.48 (0.24)	0.63 (0.25)	0.01 (0.19)	0.48 (0.25)	0.63 (0.25)	0.01 (0.19)	0.48 (0.25)	0.63 (0.25)	0.01 (0.19)	0.48 (0.24)	0.57 (0.23)	0.03 (0.19)	0.46 (0.27)	
2F		4575		0.41 (0.30)	0.52 (0.27)	0.02 (0.16)	0.42 (0.26)	0.54 (0.22)	0.01 (0.16)	0.42 (0.27)	0.54 (0.22)	0.01 (0.16)	0.42 (0.27)	0.53 (0.21)	0.01 (0.16)	0.42 (0.26)	0.51 (0.21)	0.02 (0.16)	0.41 (0.30)	
1F				0.78 (0.30)	0.20 (0.31)	0.06 (0.29)	0.17 (0.29)	0.80 (0.26)	0.14 (0.19)	0.02 (0.19)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.02 (0.19)	0.14 (0.29)	0.79 (0.26)	0.20 (0.31)	0.78 (0.30)
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000																	
			A フレーム (S=1/272)																	

44675	12F	4000	0.58 (0.05)	0.43 (0.19)	0.07 (0.09)	0.21 (0.14)	0.28 (0.08)	0.47 (0.21)	0.06 (0.11)	0.29 (0.08)	0.42 (0.20)	0.43 (0.20)	0.04 (0.11)	0.30 (0.08)	0.45 (0.21)	0.42 (0.20)	0.05 (0.11)	0.28 (0.08)	0.21 (0.14)	0.07 (0.09)	0.58 (0.05)
			0.39 (0.05)		0.56 (0.21)	0.51 (0.08)		0.73 (0.30)	0.51 (0.08)		0.79 (0.31)	0.52 (0.08)		0.80 (0.31)	0.52 (0.08)		0.75 (0.28)	0.38 (0.05)			
	11F	4025	0.45 (0.09)	0.76 (0.29)	0.06 (0.19)	0.38 (0.12)	0.79 (0.31)	0.04 (0.21)	0.38 (0.12)	0.76 (0.30)	0.03 (0.21)	0.39 (0.12)	0.73 (0.30)	0.04 (0.21)	0.38 (0.12)	0.55 (0.21)	0.06 (0.19)	0.45 (0.08)			
			0.42 (0.09)		0.58 (0.22)	0.54 (0.12)		0.69 (0.27)	0.52 (0.12)		0.73 (0.28)	0.53 (0.12)		0.74 (0.28)	0.54 (0.12)		0.73 (0.27)	0.42 (0.08)			
	10F	4000	0.53 (0.11)	0.74 (0.27)	0.05 (0.19)	0.45 (0.15)	0.73 (0.28)	0.03 (0.20)	0.45 (0.15)	0.71 (0.27)	0.02 (0.20)	0.45 (0.15)	0.69 (0.27)	0.03 (0.20)	0.44 (0.14)	0.57 (0.22)	0.05 (0.19)	0.53 (0.11)			
			0.47 (0.11)		0.71 (0.27)	0.62 (0.15)		0.82 (0.31)	0.61 (0.15)		0.86 (0.32)	0.62 (0.15)		0.87 (0.32)	0.63 (0.14)		0.87 (0.31)	0.47 (0.11)			
	9F	4000	0.57 (0.16)	0.88 (0.32)	0.05 (0.23)	0.53 (0.18)	0.86 (0.32)	0.03 (0.23)	0.53 (0.18)	0.84 (0.32)	0.02 (0.23)	0.53 (0.18)	0.82 (0.31)	0.03 (0.23)	0.52 (0.18)	0.70 (0.27)	0.05 (0.23)	0.57 (0.16)			
			0.54 (0.16)		0.80 (0.30)	0.71 (0.18)		0.91 (0.34)	0.70 (0.18)		0.94 (0.35)	0.71 (0.18)		0.95 (0.35)	0.71 (0.18)		0.96 (0.34)	0.54 (0.16)			
	8F	4075	0.58 (0.20)	0.97 (0.35)	0.06 (0.25)	0.56 (0.22)	0.94 (0.35)	0.03 (0.26)	0.56 (0.22)	0.92 (0.35)	0.02 (0.26)	0.57 (0.22)	0.91 (0.34)	0.03 (0.26)	0.56 (0.22)	0.79 (0.31)	0.06 (0.25)	0.58 (0.20)			
			0.66 (0.20)		0.59 (0.22)	0.85 (0.22)		0.66 (0.26)	0.86 (0.22)		0.69 (0.26)	0.86 (0.22)		0.70 (0.27)	0.85 (0.22)		0.73 (0.26)	0.66 (0.20)			
	7F	4000	0.60 (0.26)	0.74 (0.26)	0.05 (0.20)	0.78 (0.27)	0.69 (0.26)	0.02 (0.20)	0.80 (0.27)	0.67 (0.26)	0.01 (0.20)	0.80 (0.27)	0.66 (0.26)	0.02 (0.20)	0.79 (0.27)	0.58 (0.23)	0.05 (0.20)	0.59 (0.26)			
			0.59 (0.26)		0.61 (0.23)	0.76 (0.27)		0.69 (0.27)	0.77 (0.27)		0.71 (0.27)	0.78 (0.27)		0.73 (0.27)	0.76 (0.27)		0.74 (0.27)	0.59 (0.26)			
6F	4000	0.68 (0.31)	0.74 (0.27)	0.04 (0.20)	0.82 (0.30)	0.72 (0.27)	0.02 (0.21)	0.84 (0.30)	0.70 (0.27)	0.01 (0.21)	0.85 (0.30)	0.69 (0.27)	0.02 (0.21)	0.83 (0.30)	0.60 (0.23)	0.04 (0.20)	0.68 (0.31)				
		0.67 (0.31)		0.65 (0.26)	0.81 (0.30)		0.71 (0.27)	0.83 (0.30)		0.73 (0.28)	0.83 (0.30)		0.74 (0.28)	0.82 (0.30)		0.79 (0.28)	0.66 (0.31)				
5F	4000	0.75 (0.37)	0.79 (0.28)	0.05 (0.22)	0.85 (0.34)	0.73 (0.28)	0.02 (0.21)	0.87 (0.34)	0.72 (0.27)	0.01 (0.21)	0.87 (0.34)	0.71 (0.27)	0.02 (0.21)	0.86 (0.33)	0.64 (0.26)	0.05 (0.21)	0.74 (0.37)				
		0.74 (0.37)		0.70 (0.28)	0.82 (0.34)		0.77 (0.30)	0.83 (0.34)		0.79 (0.31)	0.83 (0.34)		0.79 (0.31)	0.82 (0.33)		0.82 (0.31)	0.74 (0.37)				
4F	4000	0.49 (0.28)	0.82 (0.31)	0.04 (0.24)	0.56 (0.25)	0.79 (0.31)	0.02 (0.24)	0.58 (0.27)	0.78 (0.30)	0.01 (0.24)	0.58 (0.26)	0.77 (0.30)	0.02 (0.24)	0.56 (0.25)	0.70 (0.28)	0.04 (0.23)	0.49 (0.28)				
		0.49 (0.28)		0.72 (0.29)	0.54 (0.25)		0.78 (0.31)	0.56 (0.27)		0.80 (0.31)	0.56 (0.26)		0.80 (0.31)	0.54 (0.25)		0.82 (0.31)	0.49 (0.28)				
3F	4000	0.51 (0.32)	0.82 (0.31)	0.03 (0.24)	0.53 (0.29)	0.80 (0.31)	0.01 (0.24)	0.54 (0.30)	0.79 (0.31)	0.01 (0.24)	0.54 (0.30)	0.79 (0.31)	0.01 (0.24)	0.53 (0.28)	0.72 (0.29)	0.03 (0.24)	0.51 (0.32)				
		0.54 (0.32)		0.64 (0.26)	0.56 (0.29)		0.66 (0.26)	0.58 (0.30)		0.67 (0.26)	0.58 (0.30)		0.67 (0.26)	0.56 (0.28)		0.71 (0.27)	0.54 (0.32)				
2F	4575	0.49 (0.36)	0.71 (0.27)	0.03 (0.20)	0.48 (0.32)	0.67 (0.26)	0.01 (0.20)	0.48 (0.34)	0.66 (0.26)	0.01 (0.20)	0.48 (0.33)	0.66 (0.26)	0.01 (0.20)	0.48 (0.31)	0.64 (0.26)	0.03 (0.20)	0.49 (0.36)				
		0.79 (0.36)		0.20 (0.46)	0.80 (0.32)		0.17 (0.33)	0.80 (0.34)		0.18 (0.25)	0.79 (0.33)		0.17 (0.23)	0.79 (0.34)		0.24 (0.34)	0.78 (0.36)				
1F		0.24 (0.34)	0.07 (0.35)		0.17 (0.34)	0.02 (0.23)		0.18 (0.36)	0.02 (0.25)		0.17 (0.33)	0.02 (0.23)		0.20 (0.46)	0.07 (0.35)		0.24 (0.34)				
			7200					7200					7200					7200			
		36000																			
		1	2				3	4				5	6								
		B フレーム (S=1/272)																			

44675	12F	4000	0.45 (0.05)	0.30 (0.14)	0.08 (0.05)	0.21 (0.13)	0.44 (0.06)	0.36 (0.18)	0.07 (0.06)	0.32 (0.17)	0.25 (0.05)	0.29 (0.16)	0.07 (0.05)	0.33 (0.17)	0.46 (0.06)	0.31 (0.15)	0.05 (0.06)	0.35 (0.16)	0.47 (0.06)	0.19 (0.13)	0.09 (0.04)	0.27 (0.13)	0.44 (0.04)						
			0.45 (0.07)	0.58 (0.20)	0.06 (0.11)	0.41 (0.17)	0.39 (0.06)	0.61 (0.28)	0.35 (0.05)	0.65 (0.29)	0.39 (0.06)	0.52 (0.19)	0.39 (0.06)	0.54 (0.19)	0.35 (0.04)														
			11F	4025	0.48 (0.09)	0.55 (0.17)	0.06 (0.10)	0.41 (0.15)	0.49 (0.10)	0.48 (0.20)	0.49 (0.10)	0.53 (0.21)	0.48 (0.09)	0.48 (0.16)	0.45 (0.09)	0.54 (0.17)	0.40 (0.07)												
					0.56 (0.12)	0.67 (0.20)	0.06 (0.12)	0.52 (0.18)	0.55 (0.11)	0.60 (0.24)	0.57 (0.12)	0.64 (0.25)	0.54 (0.11)	0.56 (0.18)	0.50 (0.10)	0.65 (0.20)	0.44 (0.09)												
					10F	4000	0.58 (0.16)	0.71 (0.21)	0.07 (0.13)	0.56 (0.20)	0.65 (0.15)	0.62 (0.24)	0.67 (0.16)	0.67 (0.25)	0.64 (0.15)	0.59 (0.18)	0.61 (0.14)	0.70 (0.21)	0.55 (0.12)										
							0.37 (0.13)	0.68 (0.20)	0.05 (0.13)	0.55 (0.17)	0.78 (0.20)	0.64 (0.25)	0.77 (0.22)	0.68 (0.26)	0.77 (0.21)	0.59 (0.19)	0.74 (0.18)	0.66 (0.20)	0.57 (0.16)										
							9F	4000	0.40 (0.15)	0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.37 (0.22)	0.70 (0.27)	0.39 (0.24)	0.66 (0.26)	0.05 (0.16)	0.36 (0.23)	0.57 (0.19)	0.04 (0.12)	0.31 (0.20)	0.59 (0.19)	0.04 (0.13)	0.39 (0.15)	0.35 (0.13)					
									0.44 (0.18)	0.72 (0.22)	0.05 (0.14)	0.40 (0.27)	0.72 (0.27)	0.05 (0.16)	0.42 (0.30)	0.69 (0.27)	0.05 (0.16)	0.40 (0.28)	0.60 (0.19)	0.04 (0.12)	0.34 (0.25)	0.64 (0.21)	0.05 (0.14)	0.43 (0.18)	0.38 (0.15)				
									8F	4075	0.39 (0.19)	0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.35 (0.30)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.36 (0.32)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.35 (0.30)	0.57 (0.18)	0.04 (0.11)	0.32 (0.28)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.38 (0.18)	0.46 (0.18)		
											0.43 (0.19)	0.61 (0.19)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)		
											7F	4000	0.38 (0.23)	0.57 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)
													0.61 (0.23)	0.06 (0.09)	0.04 (0.10)	0.08 (0.20)	0.85 (0.07)	0.07 (0.03)	0.07 (0.10)	0.89 (0.07)	0.07 (0.10)	0.07 (0.03)	0.06 (0.09)	0.02 (0.03)	0.06 (0.10)	0.07 (0.03)	0.08 (0.20)	0.06 (0.10)	0.61 (0.23)
6F	4000	0.46 (0.18)											0.60 (0.20)	0.05 (0.13)	0.78 (0.27)	0.67 (0.26)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.77 (0.28)	0.59 (0.19)	0.74 (0.25)	0.67 (0.21)	0.46 (0.18)						
		0.43 (0.19)											0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
		5F	4000	0.39 (0.19)									0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.35 (0.30)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.36 (0.32)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.35 (0.30)	0.57 (0.18)	0.04 (0.11)	0.32 (0.28)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.38 (0.18)	0.46 (0.18)	
				0.46 (0.21)									0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
				4F	4000	0.43 (0.19)							0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
						0.46 (0.21)							0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
						3F	4000	0.46 (0.18)					0.60 (0.20)	0.05 (0.13)	0.78 (0.27)	0.67 (0.26)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.77 (0.28)	0.59 (0.19)	0.74 (0.25)	0.67 (0.21)	0.46 (0.18)						
								0.43 (0.19)					0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
								2F	4000	0.39 (0.19)			0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.35 (0.30)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.36 (0.32)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.35 (0.30)	0.57 (0.18)	0.04 (0.11)	0.32 (0.28)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.38 (0.18)	0.46 (0.18)	
										0.46 (0.21)			0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
										1F	4575	0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
1F	4000											0.46 (0.18)	0.60 (0.20)	0.05 (0.13)	0.78 (0.27)	0.67 (0.26)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.77 (0.28)	0.59 (0.19)	0.74 (0.25)	0.67 (0.21)	0.46 (0.18)						
												0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
		1F	4000									0.39 (0.19)	0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.35 (0.30)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.36 (0.32)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.35 (0.30)	0.57 (0.18)	0.04 (0.11)	0.32 (0.28)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.38 (0.18)	0.46 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
				1F	4000							0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
						1F	4000					0.46 (0.18)	0.60 (0.20)	0.05 (0.13)	0.78 (0.27)	0.67 (0.26)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.77 (0.28)	0.59 (0.19)	0.74 (0.25)	0.67 (0.21)	0.46 (0.18)						
												0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
								1F	4000			0.39 (0.19)	0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.35 (0.30)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.36 (0.32)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.35 (0.30)	0.57 (0.18)	0.04 (0.11)	0.32 (0.28)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.38 (0.18)	0.46 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
										1F	4000	0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
1F	4000											0.46 (0.18)	0.60 (0.20)	0.05 (0.13)	0.78 (0.27)	0.67 (0.26)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.77 (0.28)	0.59 (0.19)	0.74 (0.25)	0.67 (0.21)	0.46 (0.18)						
												0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
		1F	4000									0.39 (0.19)	0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.35 (0.30)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.36 (0.32)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.35 (0.30)	0.57 (0.18)	0.04 (0.11)	0.32 (0.28)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.38 (0.18)	0.46 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
				1F	4000							0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.45 (0.40)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.41 (0.36)	0.54 (0.18)	0.05 (0.11)	0.37 (0.23)	0.45 (0.21)	
						1F	4000					0.46 (0.18)	0.60 (0.20)	0.05 (0.13)	0.78 (0.27)	0.67 (0.26)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.77 (0.28)	0.59 (0.19)	0.74 (0.25)	0.67 (0.21)	0.46 (0.18)						
												0.43 (0.19)	0.55 (0.18)	0.04 (0.12)	0.40 (0.35)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.41 (0.37)	0.60 (0.24)	0.05 (0.14)	0.40 (0.35)	0.51 (0.17)	0.04 (0.10)	0.37 (0.32)	0.56 (0.19)	0.04 (0.12)	0.41 (0.21)	0.42 (0.18)	
								1F	4000			0.39 (0.19)	0.68 (0.21)	0.05 (0.13)	0.35 (0.30)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.36 (0.32)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.35 (0.30)	0.57 (0.18)	0.04 (0.11)	0.32 (0.28)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.38 (0.18)	0.46 (0.18)	
												0.46 (0.21)	0.53 (0.18)	0.05 (0.11)	0.45 (0.39)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)	0.47 (0.42)	0.56 (0.23)	0.05 (0.12)									

12F	44675	4000	0.58 (0.11)	0.76 (0.24)	0.33 (0.02)	0.79 (0.24)	0.30 (0.14)			
11F			0.43 (0.10)	0.96 (0.27)	0.30 (0.04)	0.58 (0.12)	0.41 (0.17)	0.04 (0.06)	0.45 (0.07)	
10F		4025	0.38 (0.10)	0.87 (0.30)	0.26 (0.05)	0.93 (0.27)	0.39 (0.12)	0.60 (0.24)	0.36 (0.07)	
9F			0.50 (0.12)	0.93 (0.31)	0.26 (0.06)	0.45 (0.12)	0.45 (0.19)	0.08 (0.11)	0.45 (0.09)	
8F		4000	0.44 (0.12)	0.93 (0.31)	0.26 (0.06)	0.84 (0.29)	0.42 (0.12)	0.72 (0.27)	0.42 (0.09)	
7F			0.55 (0.15)	0.93 (0.31)	0.26 (0.06)	0.53 (0.14)	0.62 (0.24)	0.07 (0.14)	0.48 (0.11)	
6F		4075	0.53 (0.15)	0.98 (0.31)	0.26 (0.07)	0.90 (0.30)	0.47 (0.14)	0.85 (0.31)	0.45 (0.11)	
5F			0.57 (0.17)	0.98 (0.31)	0.26 (0.07)	0.57 (0.16)	0.74 (0.27)	0.07 (0.17)	0.56 (0.15)	
4F		4000	0.66 (0.17)	0.91 (0.23)	0.19 (0.06)	0.94 (0.31)	0.54 (0.16)	0.91 (0.33)	0.56 (0.15)	
3F			0.53 (0.22)	0.91 (0.23)	0.19 (0.06)	0.87 (0.22)	0.66 (0.19)	0.91 (0.33)	0.58 (0.18)	
2F		4000	0.59 (0.22)	0.91 (0.23)	0.19 (0.06)	0.53 (0.25)	0.75 (0.29)	0.06 (0.18)	0.37 (0.14)	
1F			0.57 (0.26)	0.91 (0.23)	0.19 (0.06)	0.59 (0.30)	0.77 (0.29)	0.06 (0.19)	0.40 (0.16)	
	4575	4000	0.61 (0.31)	0.92 (0.23)	0.19 (0.06)	0.89 (0.22)	0.67 (0.30)	0.96 (0.34)	0.39 (0.16)	
			0.72 (0.31)	0.92 (0.23)	0.18 (0.06)	0.91 (0.23)	0.74 (0.35)	0.96 (0.35)	0.46 (0.19)	
	4000	4000	0.37 (0.24)	0.92 (0.23)	0.18 (0.06)	0.37 (0.27)	0.86 (0.32)	0.08 (0.20)	0.39 (0.19)	
			0.46 (0.24)	0.89 (0.22)	0.18 (0.06)	0.40 (0.31)	0.83 (0.31)	0.09 (0.19)	0.42 (0.21)	
	4000	4000	0.37 (0.27)	0.89 (0.22)	0.18 (0.06)	0.40 (0.31)	0.83 (0.31)	0.09 (0.19)	0.42 (0.21)	
			0.52 (0.27)	0.80 (0.21)	0.18 (0.05)	0.81 (0.21)	0.54 (0.31)	0.80 (0.31)	0.46 (0.21)	
	4000	4000	0.40 (0.30)	0.80 (0.21)	0.18 (0.05)	0.47 (0.35)	0.73 (0.29)	0.08 (0.16)	0.38 (0.24)	
			0.78 (0.30)	0.35 (0.37)	0.24 (0.15)	0.45 (0.44)	0.79 (0.35)	0.08 (0.15)	0.61 (0.24)	
			20000				7200			
			27200							

12F	44675	4000	0.82 (0.17)	0.80 (0.28)	0.39 (0.03)	0.85 (0.29)	0.51 (0.21)	0.06 (0.06)	0.27 (0.14)	
11F			0.53 (0.14)	0.51 (0.17)	0.27 (0.05)	0.90 (0.26)	0.51 (0.17)	0.56 (0.25)	0.39 (0.06)	
10F		4000	0.66 (0.17)	0.52 (0.14)	0.25 (0.06)	0.81 (0.28)	0.54 (0.16)	0.59 (0.26)	0.49 (0.10)	
9F			0.71 (0.20)	0.61 (0.17)	0.24 (0.07)	0.88 (0.29)	0.62 (0.19)	0.74 (0.31)	0.55 (0.13)	
8F		4075	0.72 (0.23)	0.69 (0.20)	0.24 (0.08)	0.92 (0.30)	0.71 (0.22)	0.81 (0.33)	0.65 (0.18)	
7F			0.63 (0.26)	0.82 (0.23)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.85 (0.25)	0.70 (0.28)	0.78 (0.23)	
6F		4000	0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.76 (0.29)	0.81 (0.31)	0.62 (0.21)	
5F			0.72 (0.32)	0.79 (0.29)	0.23 (0.07)	0.91 (0.27)	0.81 (0.31)	0.83 (0.32)	0.66 (0.25)	
4F		4000	0.45 (0.24)	0.79 (0.32)	0.22 (0.07)	0.94 (0.27)	0.82 (0.35)	0.85 (0.34)	0.78 (0.30)	
3F			0.42 (0.26)	0.51 (0.24)	0.21 (0.07)	0.93 (0.27)	0.54 (0.27)	0.82 (0.34)	0.74 (0.32)	
2F		4575	0.35 (0.30)	0.54 (0.26)	0.21 (0.06)	0.84 (0.25)	0.56 (0.30)	0.70 (0.30)	0.81 (0.37)	
1F			0.38 (0.42)	0.80 (0.30)	0.29 (0.16)	0.51 (0.50)	0.80 (0.33)	0.11 (0.19)	0.85 (0.40)	
			20000				7200			
			27200							



12F	44675	4000	0.80 (0.17)	0.80 (0.28)	0.39 (0.03)	0.85 (0.29)	0.74 (0.16)	0.50 (0.21)	0.06 (0.06)	0.26 (0.13)		
11F			4025	0.53 (0.14)	0.51 (0.17)	0.27 (0.05)	0.90 (0.26)	0.51 (0.16)		0.57 (0.25)	0.35 (0.06)	
10F		4000		0.66 (0.17)	0.52 (0.14)	0.24 (0.06)	0.81 (0.28)	0.52 (0.16)		0.60 (0.26)	0.49 (0.11)	
9F			4000	0.70 (0.20)	0.61 (0.17)	0.24 (0.07)	0.88 (0.29)	0.61 (0.19)		0.75 (0.31)	0.57 (0.14)	
8F		4075		0.71 (0.23)	0.69 (0.20)	0.24 (0.08)	0.92 (0.30)	0.70 (0.22)		0.83 (0.34)	0.67 (0.19)	
7F			4000	0.64 (0.27)	0.82 (0.23)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.86 (0.25)		0.70 (0.28)	0.77 (0.25)	
6F		4000		0.70 (0.30)	0.73 (0.27)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.77 (0.29)		0.82 (0.31)	0.61 (0.23)	
5F			4000	0.73 (0.33)	0.78 (0.30)	0.23 (0.07)	0.91 (0.27)	0.83 (0.31)		0.84 (0.32)	0.66 (0.27)	
4F		4000		0.46 (0.25)	0.78 (0.33)	0.22 (0.07)	0.94 (0.27)	0.83 (0.37)		0.86 (0.35)	0.78 (0.32)	
3F			4000	0.43 (0.27)	0.50 (0.25)	0.21 (0.07)	0.93 (0.27)	0.56 (0.28)		0.83 (0.35)	0.76 (0.34)	
2F		4575		0.35 (0.30)	0.55 (0.27)	0.21 (0.06)	0.83 (0.25)	0.58 (0.32)		0.72 (0.30)	0.83 (0.39)	
1F					0.80 (0.30)		0.29 (0.16)	0.51 (0.50)	0.80 (0.35)	0.10 (0.27)	0.11 (0.19)	0.89 (0.43)
			20000						7200			
			27200									

12F	44675	4000	0.80 (0.17)	0.80 (0.28)	0.39 (0.03)	0.85 (0.29)	0.75 (0.17)	0.49 (0.21)	0.06 (0.06)	0.27 (0.14)		
11F			0.53 (0.14)	0.51 (0.17)	0.27 (0.05)	0.90 (0.26)	0.52 (0.17)	0.40 (0.19)	0.08 (0.10)	0.55 (0.23)	0.39 (0.06)	
10F		4000	0.66 (0.17)	0.52 (0.14)	0.25 (0.06)	0.81 (0.28)	0.53 (0.16)	0.55 (0.23)	0.05 (0.13)	0.59 (0.24)	0.48 (0.10)	
9F			0.70 (0.20)	0.61 (0.17)	0.24 (0.07)	0.87 (0.29)	0.62 (0.19)	0.68 (0.27)	0.06 (0.17)	0.73 (0.29)	0.54 (0.13)	
8F		4075	0.71 (0.23)	0.69 (0.20)	0.24 (0.08)	0.92 (0.30)	0.71 (0.22)	0.79 (0.31)	0.06 (0.20)	0.81 (0.32)	0.64 (0.18)	
7F			0.64 (0.27)	0.82 (0.23)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.86 (0.25)	0.64 (0.25)	0.03 (0.19)	0.70 (0.27)	0.77 (0.23)	
6F		4000	0.70 (0.30)	0.73 (0.27)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.78 (0.29)	0.71 (0.28)	0.02 (0.21)	0.80 (0.30)	0.61 (0.21)	
5F			0.73 (0.33)	0.78 (0.30)	0.23 (0.07)	0.91 (0.27)	0.83 (0.31)	0.80 (0.31)	0.02 (0.22)	0.75 (0.31)	0.65 (0.25)	
4F		4000	0.46 (0.25)	0.78 (0.33)	0.22 (0.07)	0.94 (0.27)	0.83 (0.36)	0.87 (0.33)	0.06 (0.24)	0.84 (0.33)	0.77 (0.31)	
3F			0.43 (0.27)	0.50 (0.25)	0.21 (0.07)	0.93 (0.27)	0.56 (0.28)	0.89 (0.33)	0.08 (0.24)	0.76 (0.37)	0.74 (0.32)	
2F		4575	0.35 (0.30)	0.55 (0.27)	0.21 (0.06)	0.83 (0.25)	0.58 (0.31)	0.76 (0.29)	0.07 (0.20)	0.70 (0.29)	0.81 (0.37)	
1F			0.37 (0.42)	0.80 (0.30)	0.29 (0.16)	0.51 (0.50)	0.79 (0.34)	0.39 (0.35)	0.10 (0.27)	0.11 (0.19)	0.86 (0.41)	
			20000						7200			
			27200									
			A	4 フレーム (S=1/272)						B	C	

12F	44675	4000	0.82 (0.17)	0.80 (0.28)	0.39 (0.03)	0.85 (0.29)	0.77 (0.17)	0.50 (0.21)	0.06 (0.06)	0.28 (0.14)		
11F			0.53 (0.14)	0.50 (0.17)	0.27 (0.05)	0.90 (0.26)	0.52 (0.17)	0.37 (0.10)	0.07 (0.10)	0.54 (0.22)	0.39 (0.06)	
10F		4000	0.66 (0.17)	0.52 (0.14)	0.25 (0.06)	0.80 (0.28)	0.54 (0.16)	0.52 (0.21)	0.04 (0.13)	0.57 (0.24)	0.45 (0.10)	
9F			0.71 (0.20)	0.61 (0.17)	0.24 (0.07)	0.87 (0.29)	0.63 (0.19)	0.64 (0.25)	0.05 (0.17)	0.71 (0.28)	0.50 (0.13)	
8F		4075	0.72 (0.23)	0.69 (0.20)	0.24 (0.08)	0.92 (0.30)	0.71 (0.22)	0.75 (0.29)	0.05 (0.19)	0.78 (0.31)	0.61 (0.17)	
7F			0.63 (0.26)	0.82 (0.23)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.85 (0.25)	0.63 (0.24)	0.03 (0.19)	0.64 (0.20)	0.74 (0.21)	
6F		4000	0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.76 (0.28)	0.69 (0.27)	0.01 (0.21)	0.79 (0.30)	0.59 (0.20)	
5F			0.72 (0.32)	0.79 (0.29)	0.23 (0.07)	0.91 (0.27)	0.82 (0.30)	0.78 (0.34)	0.01 (0.22)	0.81 (0.30)	0.63 (0.23)	
4F		4000	0.45 (0.24)	0.78 (0.32)	0.22 (0.07)	0.94 (0.27)	0.82 (0.34)	0.84 (0.31)	0.05 (0.24)	0.82 (0.32)	0.74 (0.28)	
3F			0.42 (0.26)	0.51 (0.24)	0.21 (0.07)	0.93 (0.27)	0.54 (0.26)	0.85 (0.31)	0.07 (0.23)	0.79 (0.32)	0.70 (0.30)	
2F		4575	0.35 (0.30)	0.54 (0.26)	0.21 (0.06)	0.83 (0.25)	0.56 (0.29)	0.72 (0.27)	0.06 (0.20)	0.68 (0.28)	0.76 (0.34)	
1F			0.37 (0.42)	0.79 (0.30)	0.29 (0.16)	0.51 (0.50)	0.79 (0.32)	0.39 (0.35)	0.10 (0.27)	0.11 (0.18)	0.81 (0.37)	
			20000						7200			
			27200									
			A	5 フレーム (S=1/272)						B	C	

12F	44675	4000	0.58 (0.11)	0.76 (0.24)	0.33 (0.02)	0.79 (0.24)	0.41 (0.17)	0.04 (0.06)	0.30 (0.07)			
11F			0.43 (0.10)	0.96 (0.27)	0.30 (0.04)	0.93 (0.26)	0.38 (0.12)	0.45 (0.19)	0.08 (0.11)	0.60 (0.24)	0.35 (0.07)	
10F		4000	0.50 (0.12)	0.87 (0.30)	0.26 (0.05)	0.84 (0.29)	0.42 (0.12)	0.53 (0.13)	0.62 (0.24)	0.07 (0.14)	0.71 (0.27)	0.40 (0.09)
9F			0.55 (0.14)	0.93 (0.30)	0.26 (0.06)	0.90 (0.30)	0.47 (0.13)	0.57 (0.16)	0.74 (0.27)	0.07 (0.17)	0.85 (0.31)	0.44 (0.11)
8F		4075	0.57 (0.17)	0.97 (0.31)	0.26 (0.07)	0.94 (0.31)	0.54 (0.16)	0.58 (0.19)	0.83 (0.30)	0.08 (0.19)	0.90 (0.33)	0.55 (0.14)
7F			0.52 (0.22)	0.91 (0.23)	0.19 (0.06)	0.86 (0.22)	0.66 (0.19)	0.53 (0.25)	0.75 (0.29)	0.06 (0.18)	0.90 (0.32)	0.57 (0.18)
6F		4000	0.57 (0.26)	0.91 (0.22)	0.19 (0.06)	0.86 (0.22)	0.59 (0.25)	0.58 (0.30)	0.77 (0.29)	0.06 (0.19)	0.92 (0.33)	0.35 (0.13)
5F			0.60 (0.31)	0.92 (0.23)	0.19 (0.06)	0.89 (0.22)	0.66 (0.30)	0.61 (0.35)	0.84 (0.31)	0.06 (0.19)	0.95 (0.34)	0.38 (0.16)
4F		4000	0.37 (0.24)	0.92 (0.23)	0.18 (0.06)	0.90 (0.22)	0.74 (0.35)	0.37 (0.27)	0.85 (0.32)	0.08 (0.20)	0.95 (0.34)	0.46 (0.19)
3F			0.37 (0.27)	0.89 (0.22)	0.18 (0.06)	0.88 (0.22)	0.49 (0.27)	0.40 (0.31)	0.82 (0.31)	0.09 (0.19)	0.88 (0.33)	0.42 (0.19)
2F		4575	0.40 (0.30)	0.80 (0.21)	0.18 (0.05)	0.81 (0.21)	0.54 (0.31)	0.47 (0.35)	0.72 (0.28)	0.08 (0.16)	0.79 (0.30)	0.45 (0.21)
1F			0.78 (0.30)	0.34 (0.37)	0.24 (0.15)	0.45 (0.44)	0.78 (0.35)	0.34 (0.30)	0.09 (0.22)	0.08 (0.15)	0.61 (0.23)	
			20000				7200					
			27200									

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

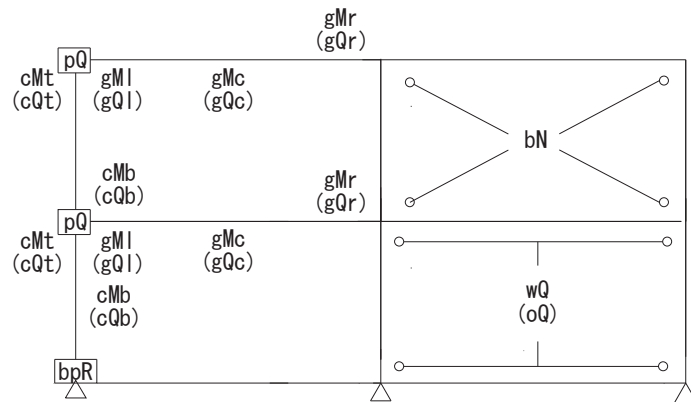

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


44675	12F	4000	0.58 (0.04)	0.37 (0.15)	0.05 (0.08)	0.20 (0.11)	0.39 (0.17)	0.04 (0.09)	0.25 (0.06)	0.36 (0.17)	0.38 (0.17)	0.03 (0.09)	0.25 (0.06)	0.36 (0.17)	0.04 (0.09)	0.24 (0.06)	0.20 (0.11)	0.05 (0.08)	0.58 (0.04)			
			0.43 (0.07)	0.66 (0.26)	0.05 (0.16)	0.33 (0.10)	0.48 (0.20)	0.51 (0.06)	0.04 (0.18)	0.33 (0.10)	0.65 (0.27)	0.51 (0.06)	0.68 (0.27)	0.51 (0.06)	0.68 (0.27)	0.50 (0.06)	0.68 (0.27)	0.48 (0.20)	0.05 (0.16)	0.43 (0.07)		
	11F	4025	0.50 (0.10)	0.65 (0.24)	0.04 (0.17)	0.39 (0.12)	0.50 (0.20)	0.52 (0.10)	0.03 (0.17)	0.40 (0.12)	0.62 (0.24)	0.52 (0.10)	0.64 (0.25)	0.52 (0.10)	0.64 (0.25)	0.52 (0.10)	0.64 (0.25)	0.50 (0.20)	0.04 (0.16)	0.50 (0.10)		
			0.55 (0.14)	0.78 (0.29)	0.05 (0.20)	0.46 (0.15)	0.63 (0.25)	0.61 (0.12)	0.03 (0.21)	0.46 (0.15)	0.74 (0.28)	0.61 (0.12)	0.76 (0.29)	0.61 (0.12)	0.76 (0.29)	0.61 (0.12)	0.76 (0.29)	0.63 (0.25)	0.05 (0.20)	0.55 (0.14)		
	10F	4000	0.57 (0.18)	0.85 (0.31)	0.05 (0.22)	0.48 (0.19)	0.69 (0.27)	0.69 (0.15)	0.03 (0.22)	0.48 (0.19)	0.80 (0.30)	0.69 (0.15)	0.82 (0.31)	0.69 (0.15)	0.82 (0.31)	0.69 (0.15)	0.82 (0.31)	0.69 (0.15)	0.05 (0.22)	0.57 (0.18)		
			0.60 (0.22)	0.63 (0.23)	0.04 (0.17)	0.76 (0.23)	0.50 (0.19)	0.82 (0.22)	0.02 (0.17)	0.75 (0.23)	0.57 (0.23)	0.82 (0.23)	0.58 (0.23)	0.01 (0.17)	0.75 (0.23)	0.57 (0.23)	0.82 (0.23)	0.59 (0.23)	0.49 (0.19)	0.04 (0.17)	0.60 (0.22)	
	9F	4000	0.66 (0.27)	0.62 (0.23)	0.04 (0.17)	0.79 (0.26)	0.50 (0.20)	0.73 (0.23)	0.02 (0.17)	0.78 (0.26)	0.58 (0.23)	0.73 (0.23)	0.59 (0.23)	0.78 (0.26)	0.58 (0.23)	0.73 (0.23)	0.60 (0.23)	0.73 (0.23)	0.04 (0.17)	0.66 (0.27)		
			0.72 (0.32)	0.66 (0.24)	0.04 (0.18)	0.82 (0.29)	0.53 (0.22)	0.79 (0.26)	0.02 (0.18)	0.81 (0.30)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.61 (0.24)	0.80 (0.30)	0.60 (0.23)	0.80 (0.30)	0.60 (0.23)	0.82 (0.29)	0.53 (0.22)	0.04 (0.18)	0.72 (0.32)	
	8F	4075	0.46 (0.24)	0.66 (0.25)	0.03 (0.19)	0.52 (0.21)	0.79 (0.23)	0.79 (0.21)	0.01 (0.19)	0.64 (0.22)	0.78 (0.30)	0.63 (0.25)	0.78 (0.30)	0.63 (0.25)	0.78 (0.30)	0.64 (0.25)	0.78 (0.29)	0.55 (0.23)	0.03 (0.19)	0.46 (0.24)		
			0.46 (0.27)	0.65 (0.25)	0.03 (0.19)	0.48 (0.24)	0.51 (0.21)	0.62 (0.25)	0.01 (0.19)	0.48 (0.25)	0.63 (0.25)	0.50 (0.22)	0.63 (0.25)	0.50 (0.22)	0.63 (0.25)	0.51 (0.21)	0.62 (0.25)	0.03 (0.19)	0.48 (0.27)	0.65 (0.27)		
7F	4000	0.41 (0.30)	0.56 (0.22)	0.02 (0.16)	0.42 (0.26)	0.51 (0.21)	0.54 (0.24)	0.01 (0.16)	0.42 (0.27)	0.55 (0.25)	0.54 (0.22)	0.55 (0.25)	0.54 (0.22)	0.55 (0.25)	0.54 (0.24)	0.51 (0.21)	0.02 (0.16)	0.41 (0.30)	0.56 (0.22)			
		0.78 (0.30)	0.20 (0.06)	0.06 (0.29)	0.14 (0.29)	0.80 (0.39)	0.15 (0.28)	0.02 (0.19)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.14 (0.28)	0.02 (0.19)	0.17 (0.29)	0.79 (0.26)	0.06 (0.29)	0.78 (0.30)	0.20 (0.06)			
6F	4000	0.78 (0.31)	0.20 (0.06)	0.06 (0.29)	0.14 (0.29)	0.80 (0.39)	0.15 (0.28)	0.02 (0.19)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.14 (0.28)	0.02 (0.19)	0.17 (0.29)	0.79 (0.26)	0.06 (0.29)	0.78 (0.31)	0.20 (0.06)			
		0.72 (0.32)	0.66 (0.24)	0.04 (0.18)	0.82 (0.29)	0.53 (0.22)	0.79 (0.26)	0.02 (0.18)	0.81 (0.30)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.53 (0.22)	0.04 (0.18)	0.72 (0.32)	0.66 (0.24)			
5F	4000	0.46 (0.24)	0.66 (0.25)	0.03 (0.19)	0.52 (0.21)	0.79 (0.23)	0.79 (0.21)	0.01 (0.19)	0.64 (0.22)	0.78 (0.30)	0.63 (0.25)	0.78 (0.30)	0.63 (0.25)	0.78 (0.30)	0.64 (0.25)	0.78 (0.29)	0.55 (0.23)	0.03 (0.19)	0.46 (0.24)			
		0.46 (0.27)	0.65 (0.25)	0.03 (0.19)	0.48 (0.24)	0.51 (0.21)	0.62 (0.25)	0.01 (0.19)	0.48 (0.25)	0.63 (0.25)	0.50 (0.22)	0.63 (0.25)	0.50 (0.22)	0.63 (0.25)	0.51 (0.21)	0.62 (0.25)	0.03 (0.19)	0.48 (0.27)	0.65 (0.27)			
4F	4000	0.41 (0.30)	0.56 (0.22)	0.02 (0.16)	0.42 (0.26)	0.51 (0.21)	0.54 (0.24)	0.01 (0.16)	0.42 (0.27)	0.55 (0.25)	0.54 (0.22)	0.55 (0.25)	0.54 (0.22)	0.55 (0.25)	0.54 (0.24)	0.51 (0.21)	0.02 (0.16)	0.41 (0.30)	0.56 (0.22)			
		0.78 (0.31)	0.20 (0.06)	0.06 (0.29)	0.14 (0.29)	0.80 (0.39)	0.15 (0.28)	0.02 (0.19)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.14 (0.28)	0.02 (0.19)	0.17 (0.29)	0.79 (0.26)	0.06 (0.29)	0.78 (0.31)	0.20 (0.06)			
3F	4000	0.78 (0.31)	0.20 (0.06)	0.06 (0.29)	0.14 (0.29)	0.80 (0.39)	0.15 (0.28)	0.02 (0.19)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.14 (0.28)	0.02 (0.19)	0.17 (0.29)	0.79 (0.26)	0.06 (0.29)	0.78 (0.31)	0.20 (0.06)			
		0.72 (0.32)	0.66 (0.24)	0.04 (0.18)	0.82 (0.29)	0.53 (0.22)	0.79 (0.26)	0.02 (0.18)	0.81 (0.30)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.53 (0.22)	0.04 (0.18)	0.72 (0.32)	0.66 (0.24)			
2F	4575	0.41 (0.30)	0.56 (0.22)	0.02 (0.16)	0.42 (0.26)	0.51 (0.21)	0.54 (0.24)	0.01 (0.16)	0.42 (0.27)	0.55 (0.25)	0.54 (0.22)	0.55 (0.25)	0.54 (0.22)	0.55 (0.25)	0.54 (0.24)	0.51 (0.21)	0.02 (0.16)	0.41 (0.30)	0.56 (0.22)			
		0.78 (0.31)	0.20 (0.06)	0.06 (0.29)	0.14 (0.29)	0.80 (0.39)	0.15 (0.28)	0.02 (0.19)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.14 (0.28)	0.02 (0.19)	0.17 (0.29)	0.79 (0.26)	0.06 (0.29)	0.78 (0.31)	0.20 (0.06)			
1F		0.78 (0.31)	0.20 (0.06)	0.06 (0.29)	0.14 (0.29)	0.80 (0.39)	0.15 (0.28)	0.02 (0.19)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.15 (0.31)	0.80 (0.27)	0.14 (0.28)	0.02 (0.19)	0.17 (0.29)	0.79 (0.26)	0.06 (0.29)	0.78 (0.31)	0.20 (0.06)			
			7200					7200					7200					7200				
			36000																			
			1					2					3					4				
			5					6														
			A フレーム (S=1/272)																			

12F	44675	4000	0.58 (0.05)	0.43 (0.19)	0.07 (0.09)	0.28 (0.08)	0.21 (0.14)	0.47 (0.21)	0.06 (0.11)	0.29 (0.08)	0.42 (0.20)	0.43 (0.11)	0.04 (0.08)	0.30 (0.21)	0.42 (0.20)	0.05 (0.11)	0.28 (0.08)	0.21 (0.14)	0.07 (0.09)	0.58 (0.05)																											
11F			0.45 (0.09)	0.76 (0.29)	0.06 (0.19)	0.38 (0.12)	0.56 (0.21)	0.51 (0.08)	0.73 (0.30)	0.51 (0.08)	0.38 (0.12)	0.76 (0.30)	0.03 (0.21)	0.39 (0.12)	0.73 (0.30)	0.30 (0.21)	0.73 (0.30)	0.04 (0.21)	0.38 (0.12)	0.55 (0.21)	0.06 (0.19)	0.45 (0.08)	0.38 (0.05)																								
10F			0.53 (0.11)	0.74 (0.27)	0.05 (0.19)	0.45 (0.15)	0.58 (0.22)	0.54 (0.12)	0.69 (0.27)	0.52 (0.12)	0.45 (0.15)	0.71 (0.27)	0.02 (0.20)	0.45 (0.15)	0.69 (0.27)	0.53 (0.12)	0.74 (0.28)	0.54 (0.12)	0.44 (0.14)	0.57 (0.22)	0.05 (0.19)	0.53 (0.11)	0.73 (0.27)	0.42 (0.08)																							
9F			0.57 (0.16)	0.88 (0.32)	0.05 (0.23)	0.53 (0.18)	0.71 (0.27)	0.62 (0.15)	0.82 (0.31)	0.61 (0.15)	0.53 (0.18)	0.84 (0.32)	0.02 (0.23)	0.53 (0.18)	0.82 (0.31)	0.62 (0.15)	0.87 (0.32)	0.63 (0.14)	0.52 (0.18)	0.70 (0.27)	0.05 (0.23)	0.57 (0.16)	0.87 (0.31)	0.47 (0.11)																							
8F			0.58 (0.20)	0.97 (0.35)	0.06 (0.25)	0.56 (0.22)	0.80 (0.30)	0.71 (0.18)	0.91 (0.34)	0.70 (0.18)	0.56 (0.22)	0.92 (0.35)	0.02 (0.26)	0.57 (0.22)	0.91 (0.34)	0.62 (0.26)	0.95 (0.35)	0.71 (0.18)	0.56 (0.22)	0.79 (0.31)	0.06 (0.25)	0.58 (0.20)	0.96 (0.34)	0.54 (0.16)																							
7F			0.60 (0.26)	0.66 (0.26)	0.05 (0.20)	0.78 (0.27)	0.59 (0.22)	0.85 (0.22)	0.66 (0.26)	0.86 (0.22)	0.80 (0.27)	0.67 (0.26)	0.01 (0.20)	0.80 (0.27)	0.66 (0.26)	0.86 (0.22)	0.69 (0.26)	0.70 (0.27)	0.85 (0.22)	0.58 (0.23)	0.05 (0.20)	0.59 (0.26)	0.73 (0.26)	0.66 (0.20)																							
6F			0.68 (0.31)	0.59 (0.26)	0.04 (0.20)	0.82 (0.30)	0.61 (0.23)	0.76 (0.27)	0.69 (0.27)	0.77 (0.27)	0.84 (0.30)	0.70 (0.27)	0.01 (0.21)	0.85 (0.30)	0.69 (0.27)	0.85 (0.27)	0.73 (0.27)	0.76 (0.27)	0.83 (0.30)	0.60 (0.23)	0.04 (0.20)	0.68 (0.31)	0.74 (0.27)	0.59 (0.26)																							
5F			0.75 (0.37)	0.67 (0.31)	0.05 (0.22)	0.85 (0.34)	0.65 (0.26)	0.81 (0.30)	0.71 (0.27)	0.83 (0.30)	0.87 (0.34)	0.72 (0.27)	0.01 (0.21)	0.87 (0.34)	0.71 (0.27)	0.83 (0.30)	0.73 (0.28)	0.83 (0.30)	0.86 (0.33)	0.64 (0.26)	0.05 (0.21)	0.74 (0.37)	0.79 (0.28)	0.66 (0.31)																							
4F			0.49 (0.28)	0.74 (0.37)	0.04 (0.31)	0.56 (0.25)	0.70 (0.28)	0.82 (0.34)	0.77 (0.30)	0.83 (0.34)	0.58 (0.27)	0.78 (0.30)	0.01 (0.24)	0.58 (0.26)	0.77 (0.30)	0.83 (0.34)	0.79 (0.31)	0.83 (0.34)	0.56 (0.30)	0.02 (0.24)	0.56 (0.25)	0.04 (0.23)	0.49 (0.28)	0.82 (0.31)	0.74 (0.37)																						
3F			0.51 (0.32)	0.49 (0.28)	0.03 (0.24)	0.53 (0.29)	0.72 (0.29)	0.54 (0.25)	0.78 (0.31)	0.56 (0.27)	0.54 (0.30)	0.79 (0.31)	0.01 (0.24)	0.54 (0.30)	0.79 (0.31)	0.56 (0.26)	0.80 (0.31)	0.54 (0.25)	0.80 (0.31)	0.53 (0.28)	0.72 (0.29)	0.03 (0.24)	0.51 (0.32)	0.82 (0.31)	0.49 (0.28)																						
2F	0.49 (0.36)	0.54 (0.32)	0.03 (0.20)	0.48 (0.32)	0.64 (0.26)	0.56 (0.29)	0.66 (0.26)	0.58 (0.30)	0.48 (0.26)	0.66 (0.26)	0.01 (0.20)	0.48 (0.33)	0.66 (0.26)	0.58 (0.30)	0.67 (0.26)	0.56 (0.28)	0.67 (0.31)	0.48 (0.26)	0.64 (0.26)	0.03 (0.20)	0.49 (0.36)	0.71 (0.27)	0.54 (0.32)																								
1F			0.79 (0.36)	0.24 (0.34)	0.07 (0.35)	0.17 (0.34)	0.20 (0.46)	0.80 (0.32)	0.17 (0.33)	0.02 (0.23)	0.18 (0.36)	0.02 (0.25)	0.17 (0.36)	0.79 (0.33)	0.17 (0.33)	0.79 (0.31)	0.17 (0.34)	0.79 (0.31)	0.20 (0.46)	0.07 (0.35)	0.24 (0.34)	0.78 (0.36)																									
			7200					7200					7200					7200																													
			36000																																												
			B フレーム (S=1/272)																																												
			1																				2					3					4					5					6				

12F	44675	4000	0.45 (0.05)	0.30 (0.14)	0.08 (0.05)	0.21 (0.13)	0.44 (0.06)	0.36 (0.18)	0.07 (0.06)	0.32 (0.17)	0.25 (0.05)	0.29 (0.16)	0.07 (0.05)	0.33 (0.17)	0.46 (0.06)	0.31 (0.15)	0.05 (0.06)	0.35 (0.16)	0.47 (0.06)	0.19 (0.13)	0.09 (0.04)	0.27 (0.13)	0.44 (0.04)
11F			4025	0.45 (0.07)	0.36 (0.05)	0.06 (0.11)	0.41 (0.17)	0.39 (0.06)	0.61 (0.28)	0.35 (0.05)	0.65 (0.29)	0.39 (0.06)	0.52 (0.19)	0.39 (0.06)	0.54 (0.19)	0.35 (0.04)							
10F			4000	0.48 (0.09)	0.42 (0.07)	0.06 (0.10)	0.41 (0.15)	0.49 (0.10)	0.48 (0.20)	0.49 (0.10)	0.53 (0.21)	0.48 (0.09)	0.48 (0.16)	0.45 (0.09)	0.54 (0.17)	0.40 (0.07)							
9F			4000	0.56 (0.12)	0.45 (0.09)	0.06 (0.12)	0.52 (0.18)	0.55 (0.11)	0.60 (0.24)	0.57 (0.12)	0.64 (0.25)	0.54 (0.11)	0.56 (0.18)	0.50 (0.10)	0.65 (0.20)	0.44 (0.09)							
8F			4075	0.58 (0.16)	0.56 (0.12)	0.07 (0.13)	0.56 (0.19)	0.65 (0.15)	0.62 (0.24)	0.67 (0.16)	0.67 (0.25)	0.64 (0.15)	0.59 (0.18)	0.61 (0.14)	0.70 (0.21)	0.55 (0.12)							
7F			4000	0.37 (0.13)	0.58 (0.16)	0.05 (0.13)	0.55 (0.19)	0.78 (0.20)	0.64 (0.25)	0.77 (0.22)	0.68 (0.26)	0.77 (0.21)	0.59 (0.19)	0.74 (0.18)	0.66 (0.20)	0.57 (0.16)							
6F			4000	0.40 (0.15)	0.36 (0.13)	0.05 (0.13)	0.57 (0.19)	0.62 (0.17)	0.67 (0.26)	0.61 (0.19)	0.71 (0.27)	0.61 (0.18)	0.61 (0.19)	0.59 (0.16)	0.67 (0.20)	0.35 (0.13)							
5F			4000	0.44 (0.18)	0.39 (0.15)	0.05 (0.14)	0.62 (0.20)	0.66 (0.22)	0.70 (0.27)	0.66 (0.24)	0.73 (0.28)	0.65 (0.23)	0.62 (0.20)	0.63 (0.20)	0.71 (0.22)	0.38 (0.15)							
4F			4000	0.39 (0.19)	0.46 (0.18)	0.05 (0.13)	0.60 (0.20)	0.78 (0.27)	0.67 (0.26)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.77 (0.28)	0.59 (0.19)	0.74 (0.25)	0.67 (0.21)	0.46 (0.18)							
3F			4000	0.42 (0.21)	0.43 (0.19)	0.04 (0.12)	0.55 (0.18)	0.74 (0.30)	0.61 (0.24)	0.76 (0.32)	0.63 (0.24)	0.74 (0.30)	0.52 (0.17)	0.70 (0.28)	0.60 (0.19)	0.42 (0.18)							
2F			4575	0.38 (0.23)	0.46 (0.21)	0.05 (0.11)	0.53 (0.18)	0.81 (0.35)	0.55 (0.23)	0.83 (0.37)	0.57 (0.23)	0.81 (0.35)	0.48 (0.16)	0.76 (0.32)	0.57 (0.18)	0.45 (0.21)							
1F				0.06 (0.09)	0.04 (0.10)		0.08 (0.20)	0.85 (0.39)	0.07 (0.10)	0.89 (0.42)	0.07 (0.10)	0.86 (0.40)	0.07 (0.10)	0.81 (0.36)	0.06 (0.09)	0.61 (0.23)							
			7200		7200		7200		7200		7200		36000										
			1		2		3		4		5		6										
			C フレーム (S=1/272)																				


12F	44675	4000	0.58 (0.11)	0.76 (0.24)	0.33 (0.02)	0.79 (0.24)	0.58 (0.12)	0.41 (0.17)	0.04 (0.06)	0.30 (0.07)	
11F			0.43 (0.10)	0.96 (0.27)	0.30 (0.04)	0.93 (0.27)	0.39 (0.12)		0.60 (0.24)	0.36 (0.07)	
10F		4000	0.50 (0.12)	0.87 (0.30)	0.26 (0.05)	0.84 (0.29)	0.42 (0.12)		0.72 (0.27)	0.42 (0.09)	
9F			0.55 (0.15)	0.93 (0.31)	0.26 (0.06)	0.90 (0.30)	0.47 (0.14)		0.85 (0.31)	0.45 (0.11)	
8F		4075	0.57 (0.17)	0.98 (0.31)	0.26 (0.07)	0.94 (0.31)	0.54 (0.16)		0.91 (0.33)	0.56 (0.15)	
7F			0.53 (0.22)	0.91 (0.23)	0.19 (0.06)	0.87 (0.22)	0.66 (0.19)		0.91 (0.33)	0.58 (0.18)	
6F		4000	0.57 (0.26)	0.91 (0.23)	0.19 (0.06)	0.87 (0.22)	0.59 (0.25)		0.93 (0.33)	0.36 (0.14)	
5F			0.61 (0.31)	0.92 (0.23)	0.19 (0.06)	0.89 (0.22)	0.67 (0.30)		0.96 (0.34)	0.39 (0.16)	
4F		4000	0.37 (0.24)	0.92 (0.23)	0.18 (0.06)	0.91 (0.23)	0.74 (0.35)		0.96 (0.35)	0.46 (0.19)	
3F			0.37 (0.27)	0.89 (0.22)	0.18 (0.06)	0.89 (0.22)	0.49 (0.27)		0.89 (0.33)	0.43 (0.19)	
2F		4575	0.40 (0.30)	0.80 (0.21)	0.18 (0.05)	0.81 (0.21)	0.54 (0.31)		0.80 (0.31)	0.46 (0.21)	
1F			0.35 (0.37)		0.24 (0.15)	0.45 (0.44)	0.79 (0.35)	0.34 (0.30)	0.09 (0.22)	0.08 (0.15)	0.61 (0.24)
			20000				7200				
			27200								
A			B				C				
1 フレーム (S=1/272)											

12F	44675	4000	0.82 (0.17)	0.80 (0.28)	0.39 (0.03)	0.85 (0.29)	0.76 (0.17)	0.51 (0.21)	0.06 (0.06)	0.27 (0.14)		
11F			0.53 (0.14)	0.51 (0.17)	0.27 (0.05)	0.90 (0.26)	0.51 (0.17)	0.56 (0.25)	0.39 (0.06)			
10F		4000	0.66 (0.17)	0.52 (0.14)	0.25 (0.06)	0.81 (0.28)	0.54 (0.16)	0.59 (0.26)	0.49 (0.10)			
9F			0.71 (0.20)	0.61 (0.17)	0.24 (0.07)	0.88 (0.29)	0.62 (0.19)	0.74 (0.31)	0.55 (0.13)			
8F		4075	0.72 (0.23)	0.69 (0.20)	0.24 (0.08)	0.92 (0.30)	0.71 (0.22)	0.81 (0.33)	0.65 (0.18)			
7F			0.63 (0.26)	0.82 (0.23)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.85 (0.25)	0.70 (0.28)	0.78 (0.23)			
6F		4000	0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.76 (0.29)	0.81 (0.31)	0.62 (0.21)			
5F			0.72 (0.32)	0.79 (0.29)	0.23 (0.07)	0.91 (0.27)	0.81 (0.31)	0.83 (0.32)	0.66 (0.25)			
4F		4000	0.45 (0.24)	0.79 (0.32)	0.22 (0.07)	0.94 (0.27)	0.82 (0.35)	0.85 (0.34)	0.78 (0.30)			
3F			0.42 (0.26)	0.51 (0.24)	0.21 (0.07)	0.93 (0.27)	0.54 (0.27)	0.82 (0.34)	0.74 (0.32)			
2F		4575	0.35 (0.30)	0.54 (0.26)	0.21 (0.06)	0.84 (0.25)	0.56 (0.30)	0.70 (0.30)	0.81 (0.37)			
1F			0.38 (0.42)	0.80 (0.30)	0.29 (0.16)	0.51 (0.50)	0.80 (0.33)	0.11 (0.19)	0.85 (0.40)			
			20000						7200			
			27200									
A			2 フレーム (S=1/272)						B		C	

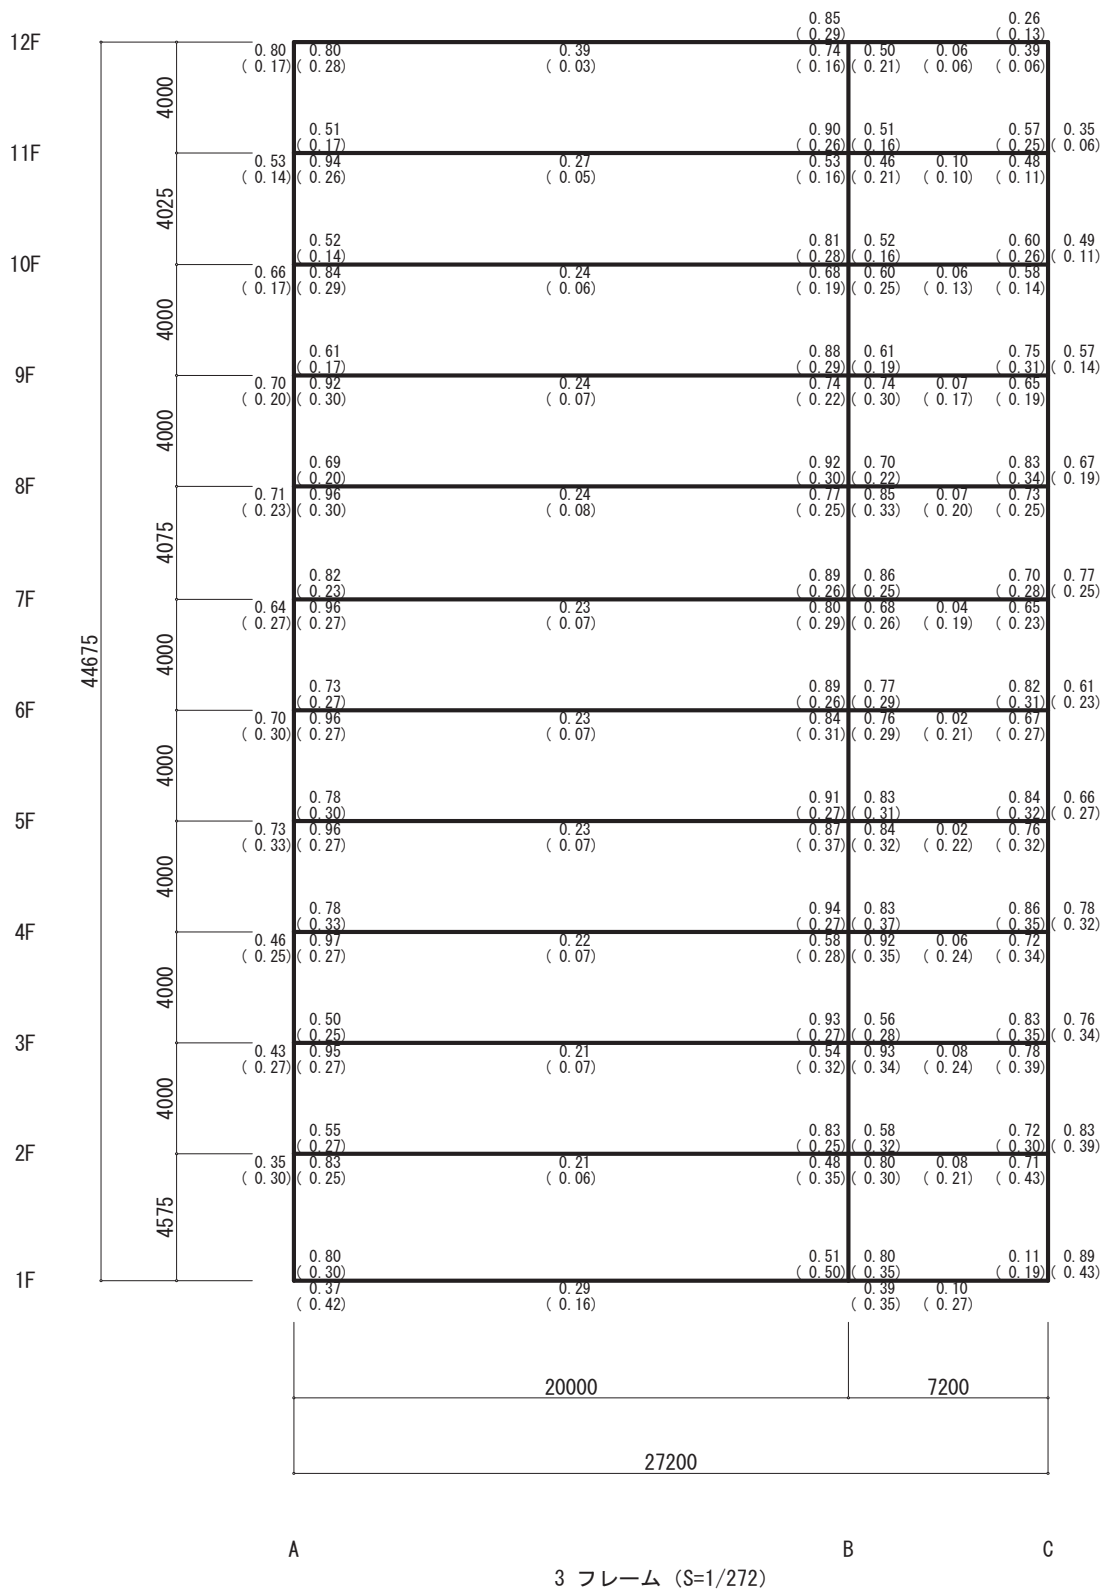

12F	44675	4000	0.80 (0.17)	0.80 (0.28)	0.39 (0.03)	0.85 (0.29)	0.49 (0.21)	0.06 (0.06)	0.27 (0.14)	
11F			0.53 (0.14)	0.51 (0.17)	0.27 (0.05)	0.90 (0.26)	0.52 (0.17)		0.55 (0.23)	0.39 (0.06)
10F		4000	0.66 (0.17)	0.52 (0.14)	0.25 (0.06)	0.81 (0.28)	0.53 (0.16)	0.05 (0.13)	0.59 (0.24)	0.48 (0.10)
9F			0.70 (0.20)	0.61 (0.17)	0.24 (0.07)	0.87 (0.29)	0.62 (0.19)	0.06 (0.17)	0.73 (0.29)	0.54 (0.13)
8F		4075	0.71 (0.23)	0.69 (0.20)	0.24 (0.08)	0.92 (0.30)	0.71 (0.22)	0.06 (0.20)	0.81 (0.32)	0.64 (0.18)
7F			0.64 (0.27)	0.82 (0.23)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.86 (0.25)	0.03 (0.19)	0.70 (0.27)	0.77 (0.23)
6F		4000	0.70 (0.30)	0.73 (0.27)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.78 (0.29)	0.02 (0.21)	0.80 (0.30)	0.61 (0.21)
5F			0.73 (0.33)	0.78 (0.30)	0.23 (0.07)	0.91 (0.27)	0.83 (0.31)	0.02 (0.22)	0.75 (0.31)	0.65 (0.25)
4F		4000	0.46 (0.25)	0.78 (0.33)	0.22 (0.07)	0.94 (0.27)	0.83 (0.36)	0.06 (0.24)	0.84 (0.33)	0.77 (0.31)
3F			0.43 (0.27)	0.50 (0.25)	0.21 (0.07)	0.93 (0.27)	0.56 (0.28)	0.08 (0.24)	0.76 (0.37)	0.74 (0.32)
2F		4575	0.35 (0.30)	0.55 (0.27)	0.21 (0.06)	0.83 (0.25)	0.58 (0.31)	0.07 (0.20)	0.70 (0.29)	0.81 (0.37)
1F			0.80 (0.30)	0.37 (0.42)	0.29 (0.16)	0.51 (0.50)	0.79 (0.34)	0.39 (0.35)	0.10 (0.27)	0.11 (0.19)
			20000				7200			
			27200							
			A	4 フレーム (S=1/272)				B	C	

12F	44675	4000	0.82 (0.17)	0.80 (0.28)	0.39 (0.03)	0.85 (0.29)	0.50 (0.21)	0.06 (0.06)	0.28 (0.14)		
11F			4025	0.53 (0.14)	0.93 (0.26)	0.27 (0.05)	0.90 (0.26)	0.52 (0.17)		0.54 (0.22)	0.39 (0.06)
10F		4000		0.66 (0.17)	0.84 (0.29)	0.25 (0.06)	0.70 (0.19)	0.52 (0.21)	0.04 (0.13)	0.57 (0.24)	0.45 (0.10)
9F			4000	0.71 (0.20)	0.92 (0.30)	0.24 (0.07)	0.75 (0.22)	0.64 (0.25)	0.05 (0.17)	0.71 (0.28)	0.50 (0.13)
8F		4075		0.72 (0.23)	0.96 (0.30)	0.24 (0.08)	0.78 (0.25)	0.75 (0.29)	0.05 (0.19)	0.78 (0.31)	0.61 (0.17)
7F			4000	0.63 (0.26)	0.96 (0.27)	0.23 (0.07)	0.79 (0.28)	0.63 (0.24)	0.03 (0.19)	0.64 (0.20)	0.74 (0.21)
6F		4000		0.69 (0.29)	0.95 (0.27)	0.23 (0.07)	0.83 (0.30)	0.69 (0.27)	0.01 (0.21)	0.63 (0.23)	0.59 (0.20)
5F			4000	0.72 (0.32)	0.96 (0.27)	0.23 (0.07)	0.86 (0.34)	0.78 (0.29)	0.01 (0.22)	0.72 (0.28)	0.63 (0.23)
4F		4000		0.45 (0.24)	0.97 (0.27)	0.22 (0.07)	0.56 (0.26)	0.84 (0.31)	0.05 (0.24)	0.67 (0.30)	0.74 (0.28)
3F			4000	0.42 (0.26)	0.95 (0.27)	0.21 (0.07)	0.53 (0.29)	0.85 (0.31)	0.07 (0.23)	0.72 (0.34)	0.70 (0.30)
2F		4575		0.35 (0.30)	0.83 (0.25)	0.21 (0.06)	0.48 (0.32)	0.72 (0.27)	0.06 (0.20)	0.63 (0.37)	0.76 (0.34)
1F					0.79 (0.42)	0.29 (0.16)		0.51 (0.50)	0.79 (0.32)	0.10 (0.27)	0.11 (0.18)
			20000				7200				
			27200								
			A	5 フレーム (S=1/272)				B		C	

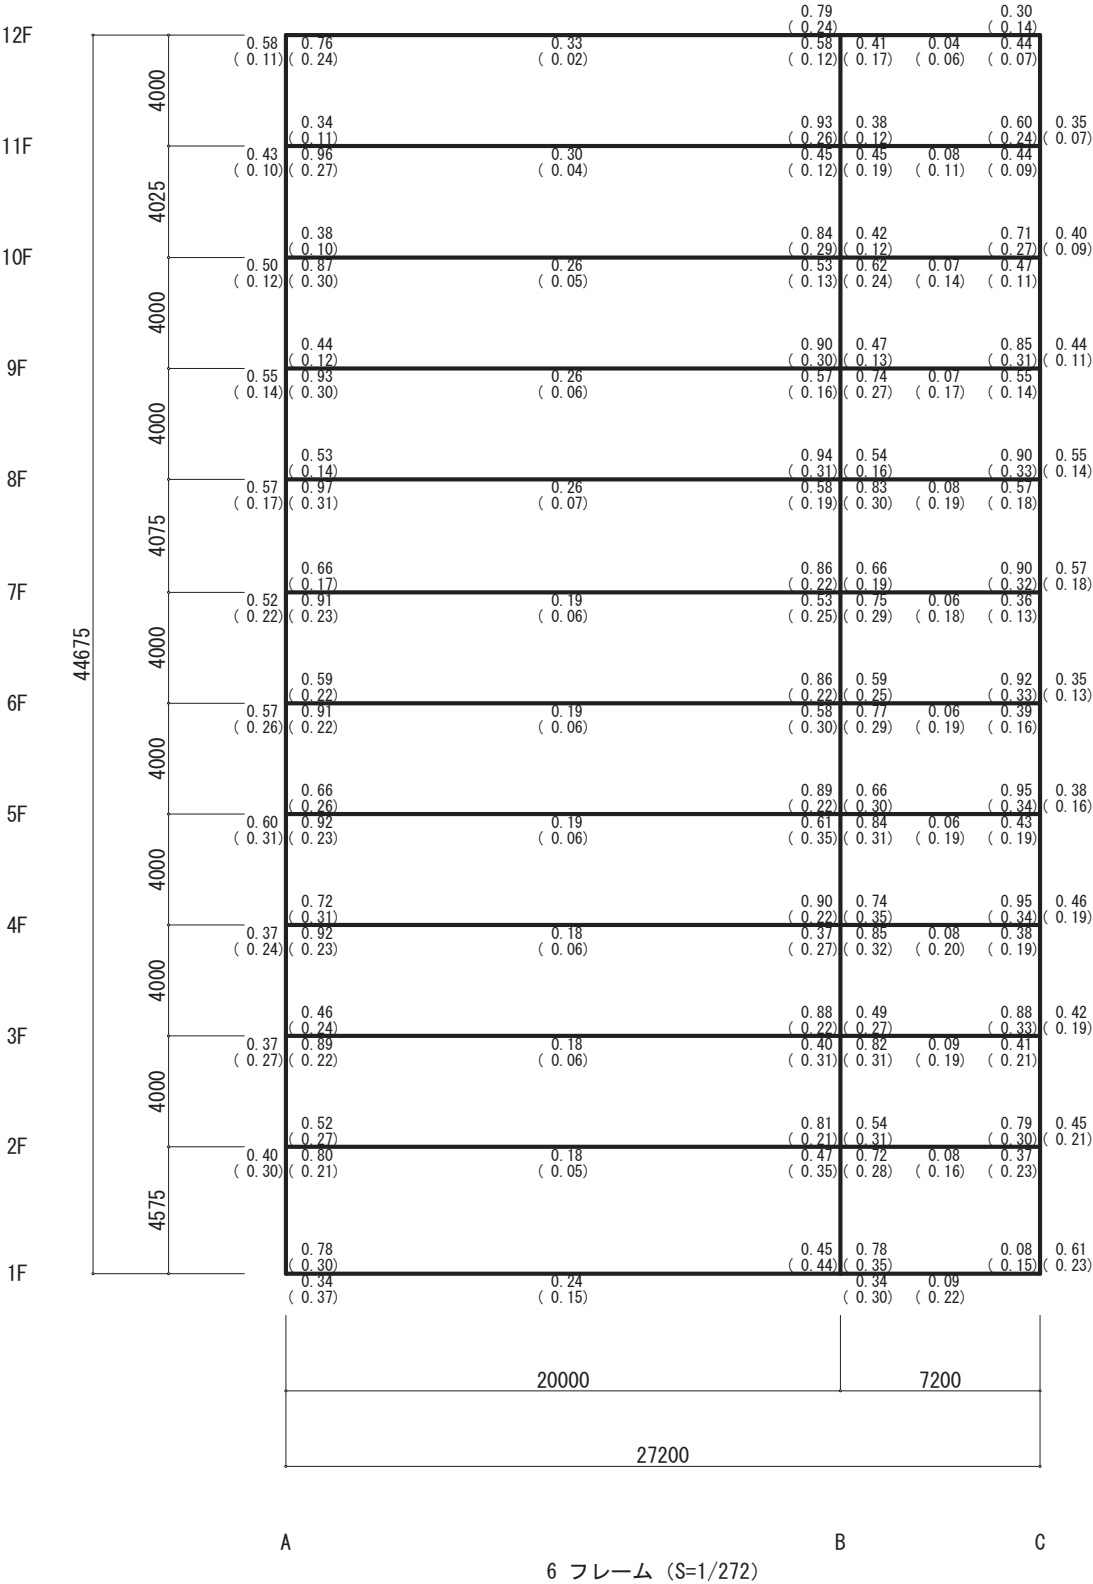

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) R Cはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.20 0.39	OK 0.15 0.29	OK 0.15 0.31	OK 0.15 0.29	OK 0.20 0.39
	1	2	3	4	5

A フレーム (S=1/239)

12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.24 0.46	OK 0.17 0.34	OK 0.18 0.36	OK 0.17 0.34	OK 0.24 0.46	
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.08 0.20	OK 0.08 0.10	OK 0.07 0.10	OK 0.08 0.10	OK 0.08 0.20	
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5	6

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.570.44	OK0.380.30
A1 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.670.50	OK0.450.35
A2 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.670.50	OK0.450.35
A3 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.670.50	OK0.450.35
A4 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.670.50	OK0.450.35
A5 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.57 0.44	OK 0.38 0.30
A 6 フレーム (S=1/239) B C		

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F	OK 0.37 0.15	OK 0.39 0.17	OK 0.38 0.17	OK 0.39 0.17	OK 0.36 0.15
11F	OK 0.66 0.26	OK 0.69 0.27	OK 0.68 0.27	OK 0.68 0.27	OK 0.66 0.26
10F	OK 0.65 0.24	OK 0.65 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.65 0.24
9F	OK 0.78 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.78 0.28
8F	OK 0.85 0.31	OK 0.82 0.31	OK 0.82 0.31	OK 0.82 0.31	OK 0.84 0.31
7F	OK 0.63 0.23	OK 0.59 0.23	OK 0.59 0.23	OK 0.59 0.23	OK 0.62 0.23
6F	OK 0.62 0.23	OK 0.60 0.23	OK 0.60 0.23	OK 0.60 0.23	OK 0.61 0.23
5F	OK 0.66 0.24	OK 0.62 0.24	OK 0.61 0.24	OK 0.61 0.24	OK 0.66 0.24
4F	OK 0.66 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.66 0.25
3F	OK 0.65 0.25	OK 0.63 0.25	OK 0.63 0.25	OK 0.63 0.25	OK 0.64 0.25
2F	OK 0.56 0.22	OK 0.54 0.22	OK 0.54 0.22	OK 0.54 0.22	OK 0.56 0.22
1F					

1 2 3 4 5 6
A フレーム (S=1/239)

12F	OK 0.43 0.19	OK 0.47 0.21	OK 0.45 0.21	OK 0.48 0.21	OK 0.42 0.19
11F	OK 0.76 0.29	OK 0.79 0.31	OK 0.79 0.31	OK 0.80 0.31	OK 0.75 0.28
10F	OK 0.74 0.27	OK 0.73 0.28	OK 0.73 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.73 0.27
9F	OK 0.88 0.32	OK 0.86 0.32	OK 0.86 0.32	OK 0.87 0.32	OK 0.87 0.31
8F	OK 0.97 0.35	OK 0.94 0.35	OK 0.94 0.35	OK 0.95 0.35	OK 0.96 0.34
7F	OK 0.74 0.26	OK 0.69 0.26	OK 0.69 0.26	OK 0.70 0.27	OK 0.73 0.26
6F	OK 0.74 0.27	OK 0.72 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.73 0.27	OK 0.74 0.27
5F	OK 0.79 0.28	OK 0.73 0.28	OK 0.73 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.79 0.28
4F	OK 0.82 0.31	OK 0.79 0.31	OK 0.79 0.31	OK 0.79 0.31	OK 0.82 0.31
3F	OK 0.82 0.31	OK 0.80 0.31	OK 0.80 0.31	OK 0.80 0.31	OK 0.82 0.31
2F	OK 0.71 0.27	OK 0.67 0.26	OK 0.67 0.26	OK 0.67 0.26	OK 0.71 0.27
1F					

1

2

3
B フレーム (S=1/239)

4

5

6

12F	OK 0.30 0.14	OK 0.36 0.18	OK 0.33 0.18	OK 0.35 0.16	OK 0.27 0.13
11F	OK 0.58 0.20	OK 0.63 0.29	OK 0.65 0.29	OK 0.52 0.19	OK 0.54 0.19
10F	OK 0.55 0.17	OK 0.52 0.21	OK 0.53 0.21	OK 0.48 0.16	OK 0.54 0.17
9F	OK 0.67 0.20	OK 0.63 0.24	OK 0.64 0.25	OK 0.56 0.18	OK 0.65 0.20
8F	OK 0.71 0.21	OK 0.65 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.59 0.18	OK 0.70 0.21
7F	OK 0.68 0.20	OK 0.67 0.26	OK 0.68 0.26	OK 0.59 0.19	OK 0.66 0.20
6F	OK 0.68 0.21	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.61 0.19	OK 0.67 0.20
5F	OK 0.72 0.22	OK 0.72 0.27	OK 0.73 0.28	OK 0.62 0.20	OK 0.71 0.22
4F	OK 0.68 0.21	OK 0.69 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.59 0.19	OK 0.67 0.21
3F	OK 0.61 0.19	OK 0.62 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.52 0.17	OK 0.60 0.19
2F	OK 0.57 0.18	OK 0.56 0.23	OK 0.57 0.23	OK 0.48 0.16	OK 0.57 0.18
1F					

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 89 0. 33	OK 0. 41 0. 17
11F	OK 0. 96 0. 34	OK 0. 60 0. 24
10F	OK 0. 87 0. 35	OK 0. 72 0. 27
9F	OK 0. 93 0. 35	OK 0. 85 0. 31
8F	OK 0. 98 0. 35	OK 0. 91 0. 33
7F	OK 0. 91 0. 23	OK 0. 91 0. 33
6F	OK 0. 91 0. 23	OK 0. 93 0. 33
5F	OK 0. 92 0. 23	OK 0. 96 0. 34
4F	OK 0. 92 0. 23	OK 0. 96 0. 35
3F	OK 0. 89 0. 23	OK 0. 89 0. 33
2F	OK 0. 81 0. 24	OK 0. 80 0. 31
1F		

A

1 フレーム (S=1/239)

B

C

12F	OK 0.94 0.38	OK 0.62 0.27
11F	OK 0.94 0.31	OK 0.56 0.25
10F	OK 0.84 0.32	OK 0.59 0.26
9F	OK 0.92 0.32	OK 0.74 0.31
8F	OK 0.96 0.32	OK 0.82 0.33
7F	OK 0.96 0.28	OK 0.70 0.28
6F	OK 0.96 0.28	OK 0.81 0.31
5F	OK 0.96 0.28	OK 0.83 0.32
4F	OK 0.97 0.28	OK 0.88 0.34
3F	OK 0.95 0.28	OK 0.90 0.34
2F	OK 0.84 0.28	OK 0.76 0.30
1F		

A

B

C

2 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 94 0. 38	OK 0. 62 0. 27
11F	OK 0. 94 0. 31	OK 0. 57 0. 25
10F	OK 0. 84 0. 32	OK 0. 60 0. 26
9F	OK 0. 92 0. 32	OK 0. 75 0. 31
8F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 85 0. 34
7F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 70 0. 28
6F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 82 0. 31
5F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 84 0. 32
4F	OK 0. 97 0. 28	OK 0. 92 0. 35
3F	OK 0. 95 0. 28	OK 0. 93 0. 35
2F	OK 0. 83 0. 28	OK 0. 80 0. 30
1F		

A

3 フレーム (S=1/239)

B

C

12F	OK 0. 94 0. 38	OK 0. 60 0. 27
11F	OK 0. 94 0. 31	OK 0. 55 0. 23
10F	OK 0. 84 0. 32	OK 0. 59 0. 24
9F	OK 0. 92 0. 32	OK 0. 73 0. 29
8F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 81 0. 32
7F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 70 0. 27
6F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 80 0. 30
5F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 83 0. 31
4F	OK 0. 97 0. 28	OK 0. 87 0. 33
3F	OK 0. 95 0. 28	OK 0. 89 0. 33
2F	OK 0. 83 0. 28	OK 0. 76 0. 29
1F		

A

4 フレーム (S=1/239)

B

C

12F	OK 0.94 0.38	OK 0.59 0.27
11F	OK 0.93 0.31	OK 0.54 0.22
10F	OK 0.84 0.32	OK 0.57 0.24
9F	OK 0.92 0.32	OK 0.71 0.28
8F	OK 0.96 0.32	OK 0.78 0.31
7F	OK 0.96 0.28	OK 0.69 0.27
6F	OK 0.95 0.28	OK 0.79 0.30
5F	OK 0.96 0.28	OK 0.81 0.30
4F	OK 0.97 0.28	OK 0.84 0.32
3F	OK 0.95 0.28	OK 0.85 0.32
2F	OK 0.83 0.28	OK 0.72 0.28
1F		

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0.88 0.33	OK 0.41 0.17
11F	OK 0.96 0.34	OK 0.60 0.24
10F	OK 0.87 0.35	OK 0.71 0.27
9F	OK 0.93 0.35	OK 0.85 0.31
8F	OK 0.97 0.35	OK 0.90 0.33
7F	OK 0.91 0.23	OK 0.90 0.32
6F	OK 0.91 0.23	OK 0.92 0.33
5F	OK 0.92 0.23	OK 0.95 0.34
4F	OK 0.92 0.23	OK 0.95 0.34
3F	OK 0.89 0.23	OK 0.88 0.33
2F	OK 0.81 0.24	OK 0.79 0.30
1F		

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F	OK0.67 0.13	OK0.93 0.19	OK0.90 0.19	OK0.90 0.19	OK0.93 0.19	OK0.67 0.13
11F	OK0.43 0.10	OK0.53 0.14	OK0.53 0.14	OK0.53 0.14	OK0.53 0.14	OK0.43 0.10
10F	OK0.50 0.13	OK0.66 0.17	OK0.66 0.17	OK0.66 0.17	OK0.66 0.17	OK0.50 0.13
9F	OK0.55 0.15	OK0.71 0.20	OK0.70 0.20	OK0.70 0.20	OK0.71 0.20	OK0.55 0.15
8F	OK0.66 0.18	OK0.82 0.23	OK0.82 0.23	OK0.82 0.23	OK0.82 0.23	OK0.66 0.18
7F	OK0.60 0.22	OK0.76 0.28	OK0.75 0.29	OK0.75 0.29	OK0.76 0.28	OK0.60 0.22
6F	OK0.66 0.27	OK0.79 0.32	OK0.78 0.33	OK0.78 0.33	OK0.79 0.32	OK0.66 0.27
5F	OK0.72 0.32	OK0.82 0.35	OK0.81 0.36	OK0.80 0.36	OK0.82 0.35	OK0.72 0.32
4F	OK0.46 0.24	OK0.52 0.26	OK0.51 0.27	OK0.51 0.27	OK0.52 0.26	OK0.46 0.24
3F	OK0.52 0.27	OK0.54 0.29	OK0.55 0.30	OK0.55 0.30	OK0.54 0.29	OK0.52 0.27
2F	OK0.78 0.30	OK0.80 0.32	OK0.80 0.33	OK0.80 0.33	OK0.79 0.32	OK0.78 0.30
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

12F	OK 0. 62 0. 12	OK 0. 83 0. 17	OK 0. 78 0. 17	OK 0. 80 0. 17	OK 0. 83 0. 17	OK 0. 61 0. 12
11F	OK 0. 45 0. 12	OK 0. 55 0. 16	OK 0. 53 0. 16	OK 0. 54 0. 16	OK 0. 56 0. 16	OK 0. 45 0. 12
10F	OK 0. 53 0. 14	OK 0. 70 0. 19	OK 0. 68 0. 19	OK 0. 69 0. 19	OK 0. 70 0. 19	OK 0. 53 0. 14
9F	OK 0. 57 0. 17	OK 0. 75 0. 22	OK 0. 74 0. 23	OK 0. 75 0. 23	OK 0. 75 0. 22	OK 0. 57 0. 17
8F	OK 0. 66 0. 21	OK 0. 85 0. 26	OK 0. 86 0. 27	OK 0. 86 0. 27	OK 0. 85 0. 26	OK 0. 66 0. 21
7F	OK 0. 60 0. 26	OK 0. 78 0. 32	OK 0. 80 0. 33	OK 0. 80 0. 33	OK 0. 79 0. 31	OK 0. 59 0. 26
6F	OK 0. 68 0. 31	OK 0. 82 0. 37	OK 0. 84 0. 38	OK 0. 85 0. 38	OK 0. 83 0. 36	OK 0. 68 0. 31
5F	OK 0. 75 0. 37	OK 0. 85 0. 41	OK 0. 87 0. 43	OK 0. 87 0. 42	OK 0. 86 0. 40	OK 0. 74 0. 37
4F	OK 0. 49 0. 28	OK 0. 56 0. 31	OK 0. 58 0. 32	OK 0. 58 0. 32	OK 0. 56 0. 30	OK 0. 49 0. 28
3F	OK 0. 54 0. 32	OK 0. 56 0. 34	OK 0. 58 0. 36	OK 0. 58 0. 35	OK 0. 56 0. 33	OK 0. 54 0. 32
2F	OK 0. 79 0. 36	OK 0. 80 0. 38	OK 0. 80 0. 40	OK 0. 79 0. 39	OK 0. 79 0. 37	OK 0. 78 0. 36
1F						
	1	2	3	4	5	6
	B フレーム (S=1/239)					

12F	OK 0.45 0.07	OK 0.44 0.06	OK 0.39 0.06	OK 0.46 0.06	OK 0.47 0.06	OK 0.44 0.07
11F	OK 0.45 0.09	OK 0.51 0.10	OK 0.49 0.11	OK 0.49 0.10	OK 0.47 0.10	OK 0.44 0.09
10F	OK 0.48 0.11	OK 0.57 0.13	OK 0.58 0.14	OK 0.55 0.13	OK 0.54 0.13	OK 0.47 0.11
9F	OK 0.56 0.15	OK 0.67 0.18	OK 0.67 0.19	OK 0.65 0.18	OK 0.62 0.17	OK 0.55 0.14
8F	OK 0.58 0.18	OK 0.78 0.23	OK 0.77 0.25	OK 0.77 0.23	OK 0.74 0.21	OK 0.57 0.18
7F	OK 0.37 0.14	OK 0.67 0.21	OK 0.65 0.23	OK 0.65 0.21	OK 0.64 0.20	OK 0.36 0.13
6F	OK 0.40 0.16	OK 0.67 0.25	OK 0.67 0.27	OK 0.66 0.25	OK 0.63 0.23	OK 0.39 0.16
5F	OK 0.46 0.19	OK 0.78 0.30	OK 0.78 0.32	OK 0.77 0.31	OK 0.74 0.28	OK 0.46 0.19
4F	OK 0.43 0.19	OK 0.74 0.32	OK 0.76 0.34	OK 0.74 0.32	OK 0.70 0.30	OK 0.42 0.19
3F	OK 0.46 0.21	OK 0.81 0.37	OK 0.83 0.39	OK 0.81 0.37	OK 0.76 0.34	OK 0.45 0.21
2F	OK 0.61 0.24	OK 0.85 0.40	OK 0.89 0.43	OK 0.86 0.41	OK 0.81 0.37	OK 0.61 0.23
1F						
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.320 (秒)	1.320 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.727 Ci = 0.727 (Rt = 0.727) (Rt = 0.727)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	8983.37	8983.37	1.921	17258.61	2.642
11F	7922.58	16905.95	1.554	26263.69	2.136
10F	8034.68	24940.63	1.361	33935.58	1.871
9F	8054.81	32995.44	1.230	40578.85	1.691
8F	8054.81	41050.24	1.129	46348.11	1.552
7F	8216.01	49266.25	1.044	51427.16	1.435
6F	8241.55	57507.80	0.970	55762.49	1.333
5F	8241.55	65749.35	0.903	59375.30	1.242
4F	8310.78	74060.13	0.841	62313.74	1.157
3F	8396.22	82456.35	0.783	64583.80	1.077
2F	8555.55	91011.90	0.727	66190.47	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	8983.37	8983.37	1.921	17258.61	2.642
11F	7922.58	16905.95	1.554	26263.69	2.136
10F	8034.68	24940.63	1.361	33935.58	1.871
9F	8054.81	32995.44	1.230	40578.85	1.691
8F	8054.81	41050.24	1.129	46348.11	1.552
7F	8216.01	49266.25	1.044	51427.16	1.435
6F	8241.55	57507.80	0.970	55762.49	1.333
5F	8241.55	65749.35	0.903	59375.30	1.242
4F	8310.78	74060.13	0.841	62313.74	1.157
3F	8396.22	82456.35	0.783	64583.80	1.077
2F	8555.55	91011.90	0.727	66190.47	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	8983.37	8983.37	1.921	17258.61	2.642
11F	7922.58	16905.95	1.554	26263.69	2.136
10F	8034.68	24940.63	1.361	33935.58	1.871
9F	8054.81	32995.44	1.230	40578.85	1.691
8F	8054.81	41050.24	1.129	46348.11	1.552
7F	8216.01	49266.25	1.044	51427.16	1.435
6F	8241.55	57507.80	0.970	55762.49	1.333
5F	8241.55	65749.35	0.903	59375.30	1.242
4F	8310.78	74060.13	0.841	62313.74	1.157
3F	8396.22	82456.35	0.783	64583.80	1.077
2F	8555.55	91011.90	0.727	66190.47	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	8983.37	8983.37	1.921	17258.61	2.642

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7922. 58	16905. 95	1. 554	26263. 69	2. 136
10F	8034. 68	24940. 63	1. 361	33935. 58	1. 871
9F	8054. 81	32995. 44	1. 230	40578. 85	1. 691
8F	8054. 81	41050. 24	1. 129	46348. 11	1. 552
7F	8216. 01	49266. 25	1. 044	51427. 16	1. 435
6F	8241. 55	57507. 80	0. 970	55762. 49	1. 333
5F	8241. 55	65749. 35	0. 903	59375. 30	1. 242
4F	8310. 78	74060. 13	0. 841	62313. 74	1. 157
3F	8396. 22	82456. 35	0. 783	64583. 80	1. 077
2F	8555. 55	91011. 90	0. 727	66190. 47	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		17258. 61
	17258. 61	
11F		9005. 08
	26263. 69	
10F		7671. 89
	33935. 58	
9F		6643. 27
	40578. 85	
8F		5769. 26
	46348. 11	
7F		5079. 05
	51427. 16	
6F		4335. 33
	55762. 49	
5F		3612. 82
	59375. 30	
4F		2938. 43
	62313. 74	
3F		2270. 07
	64583. 80	
2F		1606. 67
	66190. 47	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		17258. 61
	17258. 61	
11F		9005. 08
	26263. 69	
10F		7671. 89
	33935. 58	
9F		6643. 27
	40578. 85	
8F		5769. 26
	46348. 11	
7F		5079. 05
	51427. 16	
6F		4335. 33
	55762. 49	
5F		3612. 82
	59375. 30	
4F		2938. 43
	62313. 74	
3F		2270. 07
	64583. 80	
2F		1606. 67
	66190. 47	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		17258. 61
	17258. 61	
11F		9005. 08
	26263. 69	
10F		7671. 89
	33935. 58	
9F		6643. 27
	40578. 85	
8F		5769. 26
	46348. 11	
7F		5079. 05
	51427. 16	
6F		4335. 33
	55762. 49	
5F		3612. 82
	59375. 30	
4F		2938. 43
	62313. 74	
3F		2270. 07
	64583. 80	
2F		1606. 67
	66190. 47	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
12F		17258. 61
	17258. 61	
11F		9005. 08
	26263. 69	
10F		7671. 89
	33935. 58	
9F		6643. 27
	40578. 85	
8F		5769. 26
	46348. 11	
7F		5079. 05
	51427. 16	
6F		4335. 33
	55762. 49	
5F		3612. 82
	59375. 30	
4F		2938. 43
	62313. 74	
3F		2270. 07
	64583. 80	
2F		1606. 67
	66190. 47	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

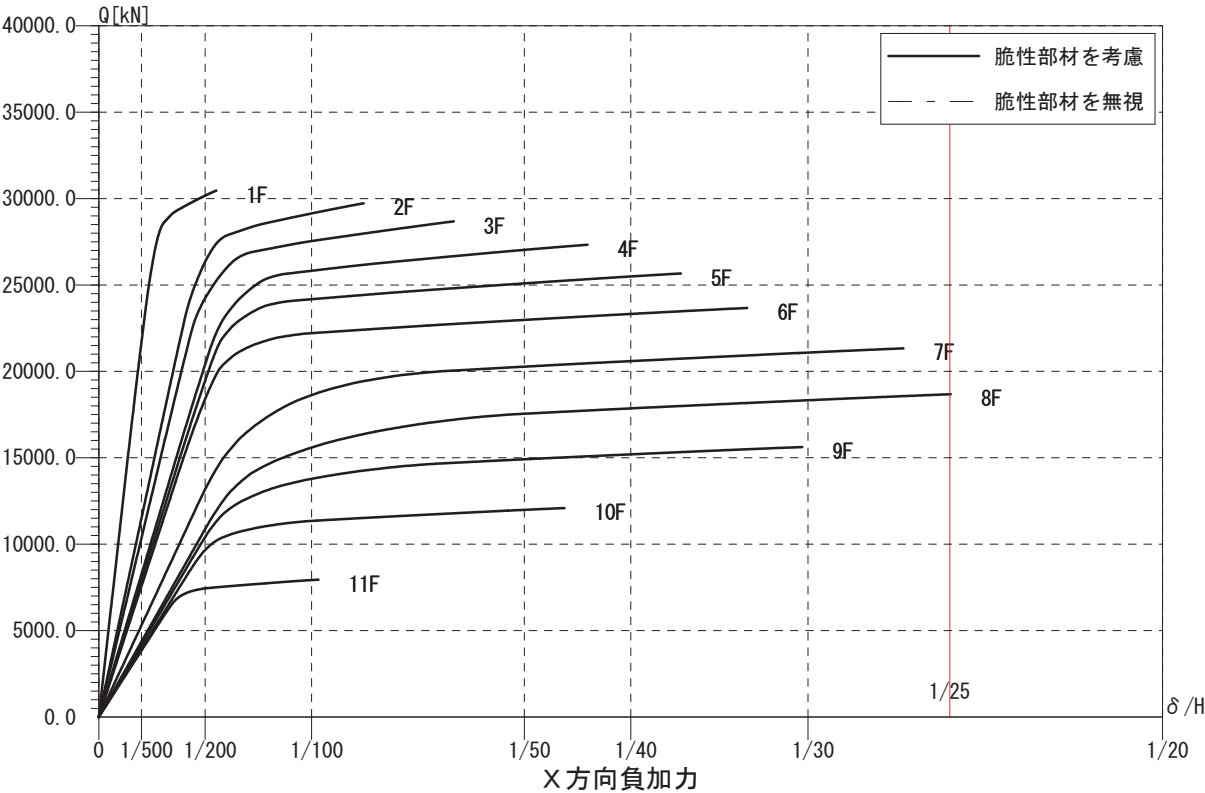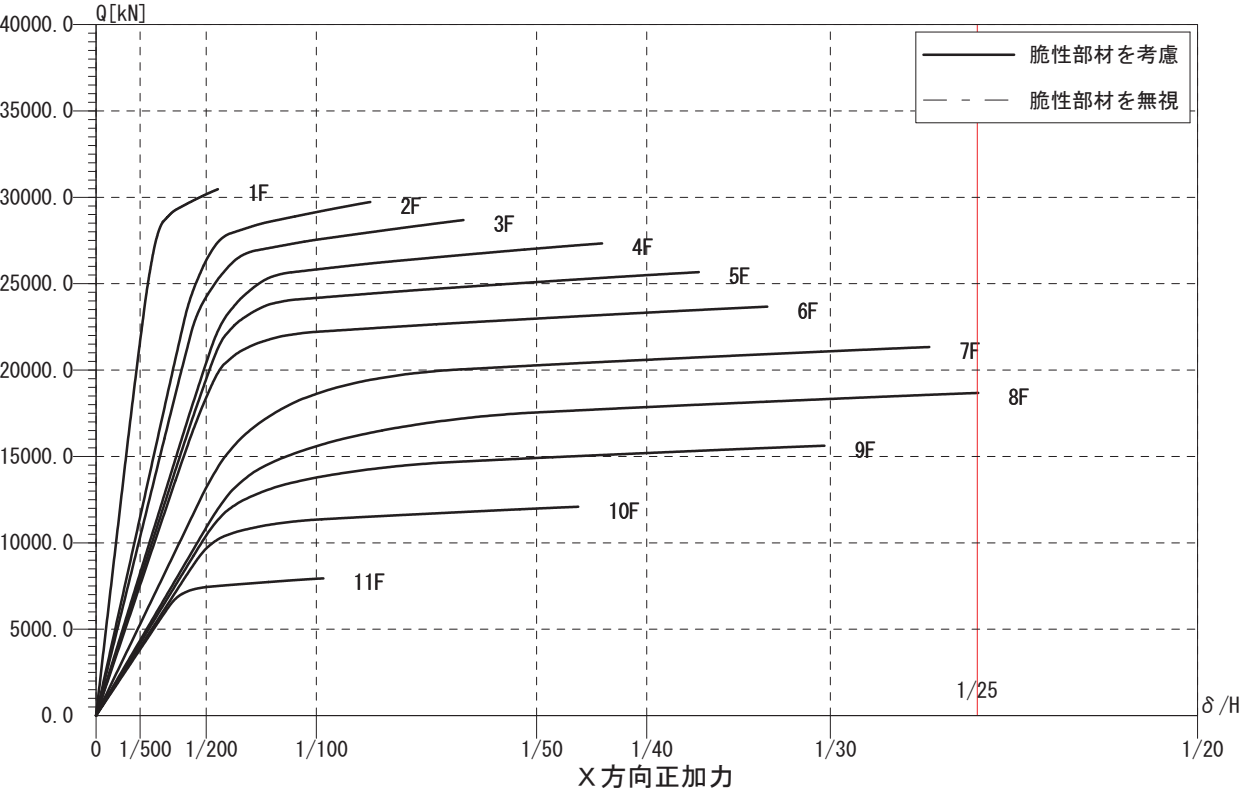

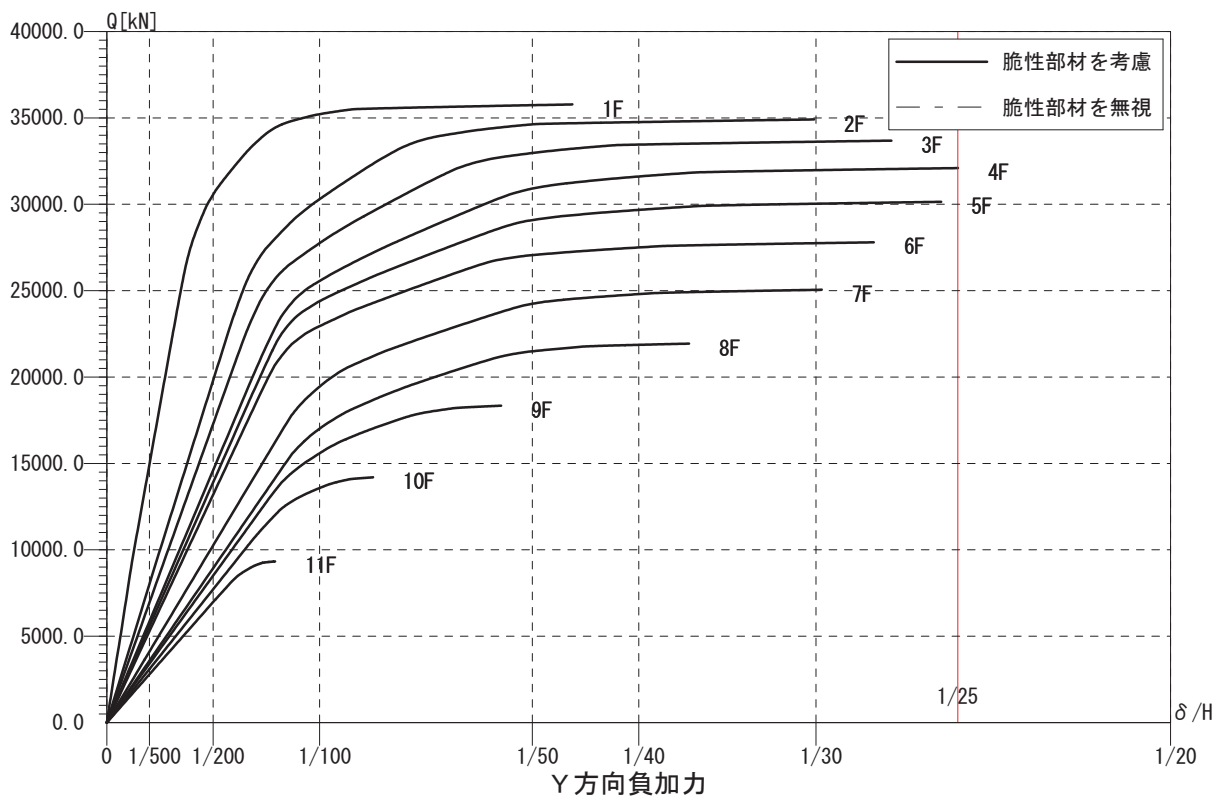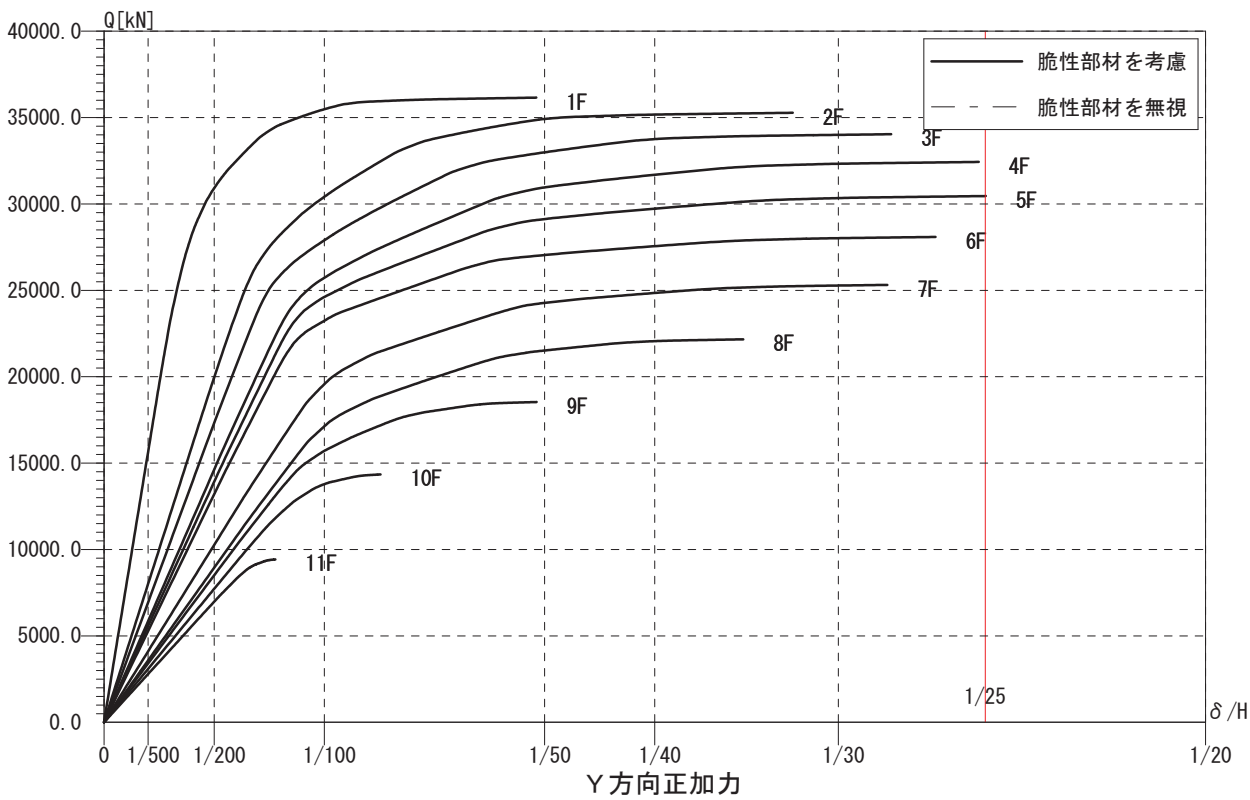

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

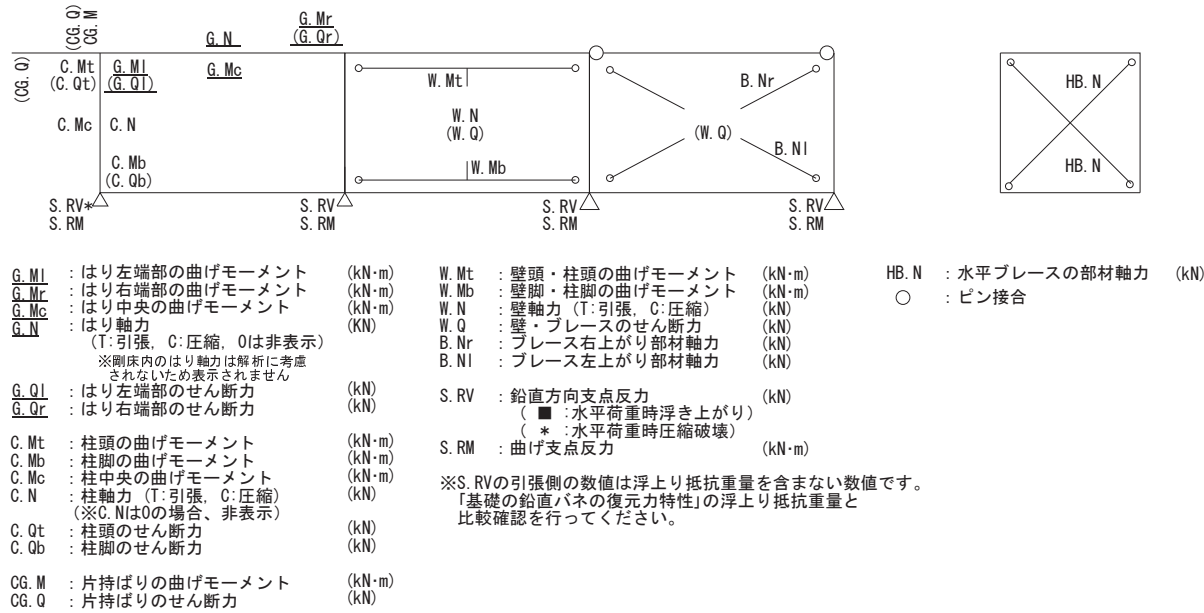

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		1266.7 (394.5)		1666.3 (476.2)		1623.9 (450.0)		1657.1 (455.8)		1574.5 (404.1)							
12F	4000	1573.5 (84.3)	153.4	3028.8 (691.1)	1762.2 (476.2)	47.9	3282.5 (764.0)	1616.2 (450.0)	3.8	3248.6 (750.5)	1624.7 (455.8)	16.2	2991.8 (658.6)	1334.7 (404.1)	119.9	1574.5 (56.0)	
		1404.8	399.1T	1646.6	84.6T		1754.5	25.4C		1747.6	3.7T		1674.5	57.2C		1462.4	
11F	4025	1236.1 (84.3)	1759.3 (505.0)	264.4 (691.1)	1667.8 (479.0)	226.4 (764.0)	1654.0 (475.9)	246.6 (750.5)	1645.0 (472.7)	357.3 (658.6)	1549.0 (446.5)	1350.4 (56.0)					
		3112.7 (582.7)	1876.5 (505.0)	58.6	3804.7 (988.8)	1781.0 (479.0)	56.6	3666.1 (939.4)	1772.1 (475.9)	59.0	3658.8 (936.2)	1758.2 (472.7)	56.6	3668.2 (932.9)	1665.9 (446.5)	58.5	
		1940.0	913.2T	1814.7	67.4T	1775.7	26.8C	1774.8	4.6C	1790.8	94.4C	1916.5	865.8C				
10F	4000	767.4 (582.7)	2176.4 (620.5)	175.3 (1275.0)	2093.6 (597.3)	114.6 (399.4)	2080.7 (594.4)	109.3 (336.2)	2073.0 (591.5)	86.6 (332.9)	1988.1 (568.1)	933.7 (488.4)					
		3058.5 (717.0)	2291.1 (620.5)	57.4	4207.7 (1275.0)	2206.6 (597.3)	56.5	4178.0 (1257.6)	2199.0 (594.4)	59.1	4157.4 (1248.6)	2185.9 (591.5)	56.4	4088.9 (1218.4)	2102.5 (568.1)	57.2	
		1624.5	1553.3T	1657.7	61.7T	1662.7	24.5C	1660.1	15.1C	1652.0	138.2C	1632.4	1454.2C				
9F	4000	190.6 (717.0)	2171.0 (619.1)	892.4 (1275.0)	2093.2 (597.2)	852.5 (1257.6)	2080.8 (594.4)	837.1 (1248.6)	2073.1 (591.6)	784.8 (1218.4)	1992.9 (569.6)	343.1 (644.7)					
		2477.2 (967.0)	2286.6 (619.1)	57.8	3485.4 (1475.6)	2206.8 (597.2)	56.8	3439.9 (1455.4)	2199.1 (594.4)	59.2	3430.2 (1450.9)	2186.5 (591.6)	56.7	3396.4 (1434.4)	2108.1 (569.6)	57.6	
		543.2	2200.0T	534.1	65.4T	529.0	20.0C	528.5	29.0C	527.6	189.5C	530.9	2052.4C				
8F	4000	1390.8 (967.0)	2164.5 (617.3)	2417.2 (1475.6)	2092.9 (597.3)	2381.8 (1455.4)	2080.7 (594.4)	2373.3 (1450.9)	2072.0 (591.5)	2341.2 (1434.4)	1999.6 (571.4)	1274.2 (902.5)					
		889.0 (1214.4)	2279.8 (617.3)	57.7	1955.1 (1696.8)	2207.8 (597.3)	57.4	1910.2 (1668.8)	2199.1 (594.4)	59.2	1894.2 (1658.1)	2186.8 (591.5)	57.4	1845.4 (1629.1)	2114.6 (571.4)	57.5	
		1585.4	2857.3T	1502.1	81.9T	1490.0	12.2C	1484.3	46.7C	1473.8	249.8C	1537.9	2665.4C				
7F	4000	4059.7 (1214.4)	4455.4 (1253.4)	4959.4 (1696.8)	4330.2 (1217.3)	4890.2 (1668.8)	4313.8 (1214.8)	4862.7 (1658.1)	4311.7 (1212.1)	4793.0 (1629.1)	4177.0 (1175.9)	3801.2 (1110.8)					
		509.1 (837.1)	4568.8 (1253.4)	56.7	3930.4 (2292.3)	4434.4 (1217.3)	52.1	3872.5 (2259.9)	4432.4 (1214.8)	59.3	3866.8 (2253.6)	4415.7 (1212.1)	52.0	3808.3 (2220.3)	4289.6 (1175.9)	56.3	
		1165.1	4198.7T	654.3	102.9T	647.4	3.5T	640.4	69.6C	632.3	346.3C	1123.7	3931.3C				
6F	4000	2839.3 (837.1)	4444.7 (1250.9)	5239.0 (2292.3)	4330.8 (1218.3)	5167.3 (2259.9)	4313.5 (1214.8)	5147.5 (2253.6)	4305.0 (1211.2)	5072.9 (2220.3)	4184.3 (1178.4)	2623.2 (749.7)					
		1722.2 (1234.2)	4561.5 (1250.9)	58.4	3646.9 (1218.3)	4441.1 (1218.3)	55.2	3596.3 (2233.4)	4432.8 (1214.8)	59.6	3581.3 (2223.7)	4415.3 (1211.2)	55.1	3532.5 (2195.7)	4300.4 (1178.4)	58.0	
		746.3	5552.0T	879.3	137.8T	870.5	20.4T	866.1	99.5C	858.9	452.5C	813.7	5215.1C				
5F	4000	3214.7 (1234.2)	4413.2 (1241.8)	5405.5 (2263.1)	4325.6 (1217.2)	5337.4 (2233.4)	4312.4 (1214.6)	5313.4 (2223.7)	4306.8 (1211.9)	5250.4 (2195.7)	4216.8 (1187.4)	3188.6 (1187.4)					
		1313.1 (1537.9)	4527.8 (1241.8)	57.3	3445.8 (2327.8)	4438.0 (1217.2)	56.2	3420.8 (2300.3)	4432.5 (1214.6)	60.1	3418.1 (2287.2)	4419.1 (1211.9)	56.1	3387.3 (2257.3)	4330.8 (1187.2)	57.0	
		1762.4	6896.7T	1209.9	181.2T	1179.7	39.0T	1156.3	127.4C	1127.3	550.0C	1473.2	6509.5C				
4F	4000	4837.9 (1537.9)	4542.3 (1276.5)	5865.5 (2327.8)	4467.8 (1255.6)	5780.3 (2300.3)	4455.3 (1252.7)	5730.7 (2287.2)	4447.0 (1249.8)	5641.8 (2257.3)	4370.7 (1228.8)	3974.6 (1250.7)					
		190.1 (1143.4)	4648.5 (1276.5)	53.1	3249.3 (2648.6)	4572.5 (1255.6)	52.4	3251.7 (2641.7)	4564.3 (1252.7)	54.5	3276.3 (2647.0)	4551.7 (1249.8)	52.3	3281.7 (2643.5)	4476.5 (1228.8)	52.9	
		2476.9	8291.6T	2047.8	238.8T	2031.7	61.7T	2017.6	157.5C	2005.3	651.4C	2213.2	7854.2C				
3F	4000	4763.7 (1143.4)	4520.5 (1270.5)	7345.0 (2648.6)	4464.7 (1255.6)	7315.2 (2641.7)	4454.5 (1252.7)	7311.6 (2647.0)	4446.0 (1250.0)	7292.3 (2643.5)	4390.9 (1234.5)	4822.5 (1304.6)					
		136.4 (1580.8)	4627.3 (1270.5)	53.4	1748.0 (2506.4)	4572.5 (1255.2)	53.9	1713.6 (2496.7)	4564.1 (1252.6)	54.8	1696.7 (2492.0)	4553.8 (1250.0)	53.9	1651.1 (2468.5)	4497.4 (1234.5)	53.3	
		3297.9	9670.8T	3264.7	299.8T	3279.9	83.6T	3287.4	187.1C	3285.8	745.5C	3373.4	9198.7C				
2F	4000	6459.5 (1580.8)	4486.0 (1262.0)	8277.5 (2506.4)	4455.7 (1253.4)	8273.4 (2496.7)	4450.6 (1252.3)	8271.5 (2492.0)	4447.9 (1251.2)	8222.8 (2468.5)	4416.0 (1242.5)	6315.1 (1470.9)					
		1859.3 (1296.1)	4600.2 (1262.0)	57.1	777.0 (2644.0)	4568.5 (1253.4)	56.4	748.1 (2615.4)	4565.8 (1252.3)	57.6	739.7 (2598.8)	4560.6 (1251.2)	56.3	755.1 (2602.9)	4530.0 (1242.5)	57.0	
		4824.1	11005.7T	5271.1	340.6T	5234.6	98.2T	5205.1	206.0C	5199.1	805.4C	4552.4	10514.1C				
1F	4575	7788.9 (1296.1)	5362.0 (1826.5)	11319.3 (2644.0)	5280.3 (1560.8)	11217.4 (2615.4)	5255.1 (1554.6)	11149.9 (2598.8)	5091.7 (1525.9)	11153.3 (2602.9)	7205.7 (1842.7)	7205.7 (1159.9)					
		12918.4 0.0	7788.9 (1826.5)	1213.4	123.4	9957.3 (1560.8)	338.5	109.9	5997.0 (1554.5)	340.9	246.6	9994.8 (1525.9)	401.5	530.5	9661.6 (1842.7)	572.1	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

44675	4000	1751.6 (126.2)	1751.6 (439.5)	169.4	3199.1 (731.8)	1786.4 (478.4)	64.4	3377.1 (775.1)	1719.4 (464.6)	46.8	3359.9 (764.7)	1734.2 (467.1)	52.5	3079.1 (665.6)	1449.9 (417.2)	52.1	1554.2 (28.4)
		1499.1	400.1T		1735.6	41.0T		1826.8	16.2C		1830.5	0.9T		1748.0	30.2C		1497.3
	4025	3153.8 (579.0)	1907.0 (512.9)	60.7	3848.0 (995.4)	1790.4 (481.8)	55.8	3710.3 (939.8)	1754.8 (471.0)	59.1	3678.3 (923.1)	1740.6 (467.6)	57.3	3691.8 (918.0)	1648.9 (441.1)	60.9	2967.6 (490.0)
		1988.5	871.4T		1844.7	15.6T		1819.0	30.3C		1820.6	5.4C		1844.3	33.9C		1981.4
	4000	3138.8 (725.6)	2315.6 (627.0)	58.5	4256.0 (1275.3)	2216.0 (600.1)	55.7	4214.6 (1250.5)	2182.3 (589.8)	59.1	4196.3 (1240.2)	2169.2 (586.6)	57.4	4140.0 (1214.2)	2088.9 (563.9)	58.7	2966.7 (638.8)
		1687.6	1467.0T		1705.5	4.4T		1713.6	45.9C		1716.0	19.2C		1711.6	37.6C		1689.1
	4000	2545.9 (957.8)	2309.5 (625.1)	59.1	3562.1 (1469.5)	2215.9 (599.9)	56.2	3499.1 (1439.4)	2183.0 (589.9)	59.2	3470.5 (1424.5)	2170.3 (586.8)	57.8	3434.0 (1405.5)	2096.0 (565.7)	59.3	2388.8 (883.5)
		630.3	2069.7T		623.2	8.9T		620.3	51.9C		621.6	33.2C		623.0	45.2C		621.8
	4075	1015.3 (1226.6)	2300.6 (622.7)	59.0	2083.7 (1710.5)	2216.8 (599.9)	57.1	2027.7 (1682.0)	2183.7 (590.1)	59.4	2008.5 (1677.3)	2171.0 (586.8)	58.5	1970.1 (1660.5)	2104.0 (568.0)	59.1	840.6 (1123.9)
		1484.0	2682.7T		1401.4	27.5T		1399.4	50.8C		1409.1	52.7C		1413.1	66.0C		1449.4
	4000	615.0 (858.9)	4598.2 (1261.1)	58.2	4041.6 (2305.7)	4446.2 (1221.6)	48.5	3926.1 (2254.7)	4403.5 (1207.3)	57.1	3853.0 (2225.9)	4390.3 (1204.8)	53.1	3764.2 (2188.6)	4276.4 (1171.6)	58.8	419.5 (745.6)
		1102.9	3920.7T		569.7	111.6T		583.3	31.9C		598.8	113.0C		613.0	175.7C		1071.7
	4000	1768.4 (1237.5)	4589.1 (1258.1)	59.9	3741.6 (2273.0)	4453.3 (1223.3)	53.1	3660.6 (2233.9)	4406.1 (1207.7)	58.4	3628.6 (2221.6)	4390.0 (1203.8)	56.2	3574.6 (2198.9)	4287.3 (1174.2)	60.3	1603.8 (1193.4)
		706.6	5167.2T		804.4	261.4T		807.2	15.7T		814.5	183.2C		823.1	318.3C		783.0
	4000	1367.4 (1566.1)	4548.9 (1247.3)	58.6	3529.1 (2314.3)	4447.7 (1220.3)	54.6	3474.7 (2279.9)	4411.2 (1208.9)	59.2	3434.5 (2260.3)	4399.4 (1206.1)	57.4	3384.9 (2245.0)	4321.1 (1183.9)	58.9	1033.4 (1249.5)
		1764.7	6414.7T		1099.5	414.2T		1085.1	59.5T		1086.1	259.0C		1105.0	471.8C		1465.7
	4000	229.6 (1208.8)	4667.3 (1281.4)	54.3	3412.2 (2779.4)	4581.7 (1258.3)	51.9	3379.3 (2759.4)	4546.3 (1247.7)	54.4	3364.3 (2750.7)	4533.6 (1244.5)	53.4	3298.9 (2725.6)	4467.0 (1225.7)	54.5	393.3 (1380.1)
		2647.2	7709.8T		21												

B フレーム (S=1/272)

	642.4 (197.4)	500.9 (137.5)	445.6 (130.2)	707.4 (198.1)	720.7 (170.7)											
44675	779.0 (199.2)	779.0 (197.4)	68.3 (377.2)	488.9 (137.5)	6.0 (325.3)	992.8 (325.3)	492.0 (130.2)	23.2	1164.5 (374.0)	718.9 (198.1)	5.8	1215.8 (407.9)	508.4 (170.7)	106.2	720.7 (163.8)	
4000	380.6	232.2T	377.0	65.0C	342.2	5.6C	416.5	71.7T	399.9	41.7C	393.0	204.4C	65.4 (163.8)			
4025	926.5 (223.6)	17.9 (199.2)	834.5 (247.1)	377.4 (377.2)	765.5 (235.2)	308.5 (325.3)	744.7 (230.1)	331.4 (374.0)	783.3 (233.1)	415.9 (407.9)	767.8 (227.8)	65.4 (163.8)				
4000	476.6	944.5 (247.1)	55.0	1385.2 (506.4)	928.1 (235.2)	81.3	1369.0 (606.8)	912.0 (230.1)	83.6	1308.5 (471.6)	895.1 (233.1)	55.9	1239.5 (387.5)	872.1 (227.8)	52.1	893.2 (179.5)
4075	970.5 (266.7)	511.7T	366.0	91.2C	147.7	9.2C	359.4	82.6T	459.8	58.7C	472.0	463.4C	110.9 (179.5)			
4000	437.0	26.6 (223.6)	838.6 (247.6)	653.1 (506.4)	1359.2 (399.9)	1073.5 (606.8)	1326.9 (391.7)	589.6 (471.6)	790.1 (235.1)	320.0 (387.5)	781.7 (231.3)	110.9 (179.5)				
4000	387.6 (362.3)	943.9 (247.6)	52.6	1705.4 (634.9)	1519.9 (399.9)	80.3	1778.9 (728.2)	1493.2 (391.7)	83.2	1639.6 (601.7)	902.4 (235.1)	56.1	1353.5 (456.6)	883.3 (231.3)	50.8	892.6 (226.3)
4000	350.6	771.0T	435.7	27.9T	322.6	17.2C	436.3	55.8C	440.4	61.2C	440.0	705.6C	12.6 (226.3)			
4000	149.1	96.5 (266.7)	838.0 (247.6)	834.1 (634.9)	1358.4 (399.8)	1133.7 (728.2)	1326.5 (391.7)	767.0 (601.7)	790.1 (235.0)	472.8 (456.6)	780.9 (231.2)	768.2 (308.6)	151.1	930.3C	466.1 (308.6)	
4075	387.6 (362.3)	944.9 (247.6)	53.4	1524.2 (709.9)	1520.3 (399.8)	81.0	1718.4 (827.8)	1493.8 (391.7)	83.6	1461.4 (678.6)	902.0 (235.0)	55.9	1201.4 (537.5)	884.0 (231.2)	51.6	768.2 (308.6)
4000	350.6	1013.5T	104.3	124.7T	62.9	36.5C	104.2	190.5C	126.4	49.1C	151.1	930.3C	466.1 (308.6)			
4000	387.6 (362.3)	550.2 (349.6)	831.9 (245.8)	1315.5 (709.9)	1356.4 (399.4)	1592.6 (827.8)	1329.2 (392.5)	1252.9 (678.6)	791.2 (235.4)	948.6 (537.5)	785.8 (232.4)	466.1 (308.6)				
4075	350.6	937.8 (245.8)	53.0	1035.3 (666.4)	1519.0 (399.4)	81.3	1260.3 (753.5)	1496.5 (392.5)	83.6	980.0 (637.4)	903.6 (316.4)	56.2	730.4 (525.4)	887.8 (232.4)	51.0	319.7 (329.6)
4000	135.2 (155.1)	1228.9T	322.4	200.4T	274.9	65.0C	318.8	316.7C	340.1	9.8C	351.9	1129.8C	1023.4 (329.6)			
4000	445.3	1088.8 (362.3)	851.1 (250.6)	1680.2 (666.4)	1381.9 (405.9)	1810.1 (753.5)	1351.3 (397.8)	1617.5 (637.4)	804.7 (238.3)	1410.7 (525.4)	796.1 (235.0)	1023.4 (329.6)				
4000	199.8 (286.2)	135.2 (155.1)	51.3	711.3 (571.4)	1540.5 (405.9)	79.3	1084.9 (741.6)	1513.1 (397.8)	80.9	644.6 (536.0)	910.8 (238.3)	53.0	290.0 (365.8)	895.9 (235.0)	49.9	227.3 (109.0)
4000	372.7	1414.7T	431.6	175.0T	398.4	124.4C	427.4	398.3C	441.7	123.7T	445.3	1297.3C	663.3 (109.0)			
4000	199.8 (286.2)	755.5 (155.1)	852.0 (251.0)	1574.5 (571.4)	1381.5 (406.2)	1881.6 (741.6)	1349.7 (397.7)	1499.4 (536.0)	803.8 (237.9)	1173.3 (365.8)	794.3 (234.7)	663.3 (109.0)				
4000	372.7	955.2 (251														

44675		1336.9 (404.1)		1625.0 (455.5)		1618.5 (450.5)		1759.6 (475.5)		1576.7 (395.4)	
		1572.3 (54.7)	117.7	1572.3 (404.1)	14.8	1625.1 (450.5)	3.3	1663.9 (475.5)	47.9	1576.7 (84.7)	
4000	1463.0	409.1C	1676.4	56.8C	1750.2	2.6T	1756.5	24.3C	1648.8	83.0T	1407.3
		1353.7 (54.7)	1662.8 (445.6)	361.2 (657.6)	1754.3 (471.6)	250.2 (750.0)	1768.1 (474.7)	230.6 (762.9)	1777.1 (477.9)	268.0 (690.4)	1873.1 (504.1)
4025	2899.2	1545.6 (487.8)	58.6	3665.1 (931.0)	1641.1 (471.6)	3654.6 (933.9)	1650.0 (474.7)	3662.5 (937.3)	1664.0 (477.9)	58.6	3801.3 (987.0)
	1917.5	864.1C	1791.4	94.1C	1775.0	5.4C	1776.2	25.3C	1814.9	64.8T	1940.5
4000		935.8 (487.8)	2099.1 (567.1)	82.3 (931.0)	2181.8 (590.4)	104.5 (933.9)	2194.7 (593.2)	110.0 (937.3)	2202.5 (596.1)	171.5 (987.0)	2287.4 (619.5)
	2920.2	1984.4 (644.0)	57.3	4085.6 (1216.8)	2068.9 (590.4)	4153.8 (1246.9)	2076.5 (593.2)	4174.3 (1255.8)	2089.6 (596.1)	56.4	4204.0 (1273.3)
4000	1632.2	1450.8C	1652.0	137.2C	1660.1	15.9C	1662.7	23.2C	1657.4	58.3T	1624.5
		344.3 (644.0)	2104.6 (568.6)	781.6 (1216.8)	2182.4 (590.4)	833.6 (1246.9)	2194.8 (593.2)	849.0 (1255.8)	2202.5 (596.1)	889.1 (1273.3)	2282.7 (618.1)
4000	2333.4	1989.0 (901.5)	57.8	3391.8 (1432.4)	2068.9 (590.4)	3425.3 (1448.7)	2076.5 (593.2)	3434.9 (1453.3)	2089.1 (596.1)	56.7	3480.9 (1473.7)
	530.4	2047.2C	527.0	188.1C	527.8	29.8C	528.4	18.7C	533.5	61.4T	542.6
4075		1272.6 (901.5)	2111.2 (570.4)	2337.8 (1432.4)	2182.7 (590.4)	2369.7 (1448.7)	2194.9 (593.2)	2378.2 (1453.3)	2203.7 (596.2)	2414.0 (1473.7)	2276.1 (616.3)
	723.2	1995.8 (1109.8)	57.7	1841.3 (1627.0)	2067.9 (590.4)	1889.5 (1655.7)	2076.5 (593.3)	1905.6 (1666.4)	2088.9 (596.2)	57.4	1950.7 (1694.4)
4000	1537.9	2658.5C	1473.6	248.0C	1483.9	47.5C	1489.6	10.7C	1501.6	77.4T	1585.2
		3799.1 (1109.8)	4284.1 (1174.3)	4788.6 (1627.0)	4409.3 (1210.3)	4857.4 (1655.7)	4425.7 (1212.9)	4884.9 (1666.4)	4427.8 (1215.5)	4954.0 (1694.4)	4562.5 (1261.7)
4000	371.6	4170.7 (748.0)	56.7	3800.6 (2216.9)	4305.1 (1210.3)	3859.0 (2250.0)	4307.1 (1212.9)	3864.6 (2256.3)	4323.8 (1215.5)	52.0	3923.7 (2289.1)
	1124.3	3921.7C	633.2	343.3C	640.9	70.8C	648.0	4.7T	654.5	98.6T	1165.6
4000		2620.2 (748.0)	4294.6 (1176.7)	5067.0 (2216.9)	4408.7 (1209.3)	5140.8 (2250.0)	4425.9 (1212.8)	5160.6 (2256.3)	4434.4 (1216.5)	5232.8 (2289.1)	4555.1 (1249.2)
	1557.7	4177.9 (1186.2)	58.4	3526.0 (2193.0)	4298.3 (1209.3)	3574.4 (2220.7)	4306.6 (1212.8)	3589.4 (2230.5)	4324.1 (1216.5)	55.1	3640.6 (2260.3)
4000	814.7	5202.8C	860.1	448.6C	867.0	100.8C	871.6	22.0T	880.1	133.7T	747.3
		3187.1 (1186.2)	4326.1 (1185.8)	5246.1 (2193.0)	4413.4 (1210.3)	5308.5 (2220.7)	4426.9 (1213.0)	5332.5 (2230.5)	4432.5 (1215.7)	5400.7 (2260.3)	4522.5 (1240.


	1461.6 (417.8)	1711.3 (464.5)	1715.5 (467.3)	1791.6 (478.9)	1740.8 (436.4)
44675	1546.2 (25.0)	1633.4 (464.5)	1648.8 (467.3)	1656.7 (478.9)	1740.8 (436.4)
4000	1496.1 (25.0)	1754.7 (437.7)	1824.1 (468.8)	1818.5 (479.6)	1939.0 (436.4)
4025	2961.1 (487.1)	3682.6 (915.0)	3698.6 (932.4)	3731.7 (949.4)	3844.4 (993.5)
4000	1980.9 (487.1)	1841.2 (560.7)	1822.1 (587.6)	1821.0 (597.9)	1845.0 (601.0)
4000	2960.7 (635.7)	3130.5 (560.7)	3209.2 (597.9)	3210.6 (601.1)	3286.6 (623.7)
4000	1689.2 (635.7)	1712.0 (562.6)	1715.6 (587.8)	1712.6 (597.7)	1705.9 (600.9)
4000	2383.9 (881.0)	3431.7 (1404.7)	3486.0 (1431.9)	3513.7 (1445.9)	3559.1 (1467.6)
4000	621.9 (881.0)	622.3 (565.0)	622.2 (587.8)	621.8 (597.6)	623.8 (600.9)
4075	835.1 (1120.5)	1964.9 (1655.1)	2023.6 (1684.5)	2045.6 (1693.0)	2082.0 (1710.2)
4000	1447.9 (1120.5)	1407.5 (1166.5)	1408.5 (1206.1)	1403.8 (1220.3)	1402.5 (1222.9)
4000	410.6 (741.2)	414.1 (1166.5)	436.1 (1206.3)	434.9 (1222.9)	403.1 (1230.2)
4000	1071.8 (741.2)	604.1 (1169.5)	594.9 (1205.4)	588.8 (1220.0)	573.0 (1235.5)
4000	1596.2 (1190.0)	4150.4 (1169.5)	4286.3 (1219.4)	4349.6 (1224.8)	4376.5 (1237.4)
4000	783.8 (1190.0)	811.4 (1180.3)	813.5 (1207.3)	813.5 (1218.7)	806.3 (1221.5)
4000	1026.8 (1246.7)	4190.5 (1180.3)	4291.8 (1223.5)	4340.1 (1221.5)	4323.9 (1231.0)
4000	1466.6 (1246.7)	5883.1 (1222.7)	5834.2 (1245.8)	5714.7 (1256.3)	5728.2 (1259.5)
4000	387.3 (1377.1)	4347.3 (1222.7)	4335.4 (1242.5)	4343.8 (1245.8)	4347.5 (1247.8)
4000	2367.0 (1377.1)	7120.7 (1377.1)	2130.8 (1229.7)	2137.6 (1246.8)	2147.3 (1258.3)
4000	748.6 (1581.2)	4372.7 (1229.7)	4434.2 (1246.8)	4463.3 (1253.3)	4474.9 (1258.3)
4000	3911.0 (1581.2)	8366.1 (1581.2)	8326.3 (1239.8)	8334.7 (1253.9)	8333.3 (1255.0)
4575	2666.4 (1115.5)	4407.3 (1239.8)	4443.5 (1249.5)	4463.0 (1255.0)	4490.2 (1262.9)
4575	5218.1 (1115.5)	9624.1 (1239.8)	5830.8 (1246.0)	5936.5 (1258.8)	5952.9 (1262.9)
4575	7769.9 (1115.5)	6438.8 (1973.4)	11671.9 (2553.5)	11696.8 (2554.0)	11894.8 (2597.6)
4575	11681.5 (1973.4)	7769.9 (1973.4)	10111.2 (1596.5)	12333.2 (1596.5)	12394.5 (1600.9)
4575	7200	7200	7200	7200	7200
4575	36000	36000	36000	36000	36000
4575	1	2	3	4	5
4575	6	6	6	6	6

44675	4000	766.7 (177.5)	64.7	1116.0 (356.9)	478.7 (137.0)	14.7	987.9 (325.6)	479.9 (127.1)	22.4	1178.3 (388.9)	743.2 (204.6)	6.8	1234.1 (421.3)	504.6 (171.6)	113.2	730.9 (181.9)	207.7T
		411.7		402.2	52.8T		336.8	4.5T		400.4	87.5C		391.6	37.4T		367.1	3.2 (181.9)
	4025	807.2 (169.5)	55.0	1304.5 (468.6)	755.7 (232.5)	81.3	1375.7 (609.8)	771.8 (237.6)	83.6	1361.4 (497.1)	799.7 (237.7)	55.9	1283.3 (407.9)	822.7 (243.0)	52.1	930.2 (232.6)	
		466.0		361.3	46.3T		148.4	3.7C		360.9	105.0C		462.4	30.6T		480.3	485.2T
	4000	890.3 (224.0)	52.6	1628.4 (596.5)	1339.3 (394.4)	80.3	1787.2 (731.5)	1366.0 (402.6)	83.2	1699.8 (631.1)	897.0 (239.8)	56.1	1386.9 (474.0)	826.1 (243.6)	50.8	958.0 (261.1)	
		442.3		435.4	99.5C		324.1	7.2C		437.6	31.6T		438.8	9.9T		435.8	742.7T
	4000	758.9 (304.1)	53.4	1453.0 (674.4)	1339.0 (394.4)	80.9	1727.5 (831.7)	1365.5 (402.5)	83.6	1515.7 (705.3)	807.5 (239.8)	55.9	1235.6 (554.6)	825.5 (243.6)	51.6	842.3 (346.2)	
		150.7		104.1	230.7C		64.2	10.5C		105.1	157.4T		126.4	28.4C		149.8	983.3T
	4075	314.2 (326.7)	52.9	973.2 (633.6)	1340.4 (394.9)	81.3	1266.6 (758.3)	1362.8 (401.8)	83.6	1030.4 (665.0)	805.9 (239.5)	56.2	757.3 (538.3)	821.7 (242.4)	51.0	381.1 (359.0)	
		351.4		317.8	334.9C		278.4	5.7C		324.5	276.6T		339.5	87.4C		350.4	1196.9T
4000	235.6 (104.8)	51.3	636.6 (531.6)	1361.5 (400.2)	79.3	1085.5 (743.1)	1388.8 (408.3)	80.9	695.4 (564.4)	824.2 (243.7)	53.0	333.1 (387.1)	839.1 (246.9)	49.9	143.0 (151.0)		
	445.2		426.5	335.2C		400.8	30.1T		433.5	357.5T		441.1	235.8C		445.0	1380.3T	
4000	125.0 (246.1)	51.6	752.0 (593.7)	1358.7 (399.9)	80.9	1021.7 (745.9)	1388.3 (408.4)	81.9	815.7 (626.5)	825.8 (244.0)	52.7	555.1 (482.1)	839.3 (247.2)	50.7	193.7 (283.1)		
	367.1		435.4	281.9C		470.2	76.9T		437.3	405.7T		409.0	450.7C		372.5	1537.7T	
4000	71.1 (312.0)	51.4	629.3 (682.6)	1361.3 (400.6)	81.0	945.5 (849.0)	1384.4 (407.3)	81.9	681.0 (709.8)	823.2 (243.3)	52.8	389.9 (555.7)	834.3 (245.8)	50.4	3.5 (347.4)		
	695.1		736.0	214.3C		752.4	137.4T		738.7	464.5T		721.5	666.0C		698.4	1678.6T	
4000	523.9 (88.9)	51.4	159.8 (447.2)	1363.1 (401.3)	81.5	456.3 (601.6)	1380.5 (406.3)	82.2	207.5 (471.8)	821.0 (242.7)	52.8	76.4 (323.3)	829.8 (244.5)	50.4	462.6 (120.5)		
	701.7		734.5	105.6C		746.8	216.9T		736.1	516.8T		722.9	913.5C		703.6	1793.7T	
4000	76.9 (220.8)	51.4	641.4 (624.9)	1364.9 (401.9)	82.0	955.3 (803.5)	1376.4 (405.2)	82.4	680.4 (645.3)	818.8 (242.1)	52.8	380.0 (475.6)	825.1 (243.2)	50.5	18.6		

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44675	12F	4000	1288.3 (351.2)	1288.3 (125.8)	30.7	2028.6 (701.3)	801.9 (206.3)	59.0	683.8 (266.0)	258.3C
			585.9	141.9T		626.0	104.1T		151.8	380.2 (266.0)
	11F	4025	1972.8 (559.0)	2089.2 (198.0)	108.9	2559.6 (846.5)	1464.8 (349.4)	206.9	670.8 (228.8)	678.4C
			847.8	359.5T		856.1	287.9T		210.3	250.2 (228.8)
	10F	4000	3120.1 (863.5)	3397.2 (295.9)	438.1	3402.8 (943.2)	1729.3 (390.8)	322.5	834.1 (221.5)	1136.8C
			1393.0	671.4T		1516.4	417.3T		391.1	51.9 (221.5)
	9F	4000	4316.3 (1377.7)	4650.4 (359.1)	1059.1	3882.7 (1181.7)	1720.7 (389.0)	320.3	1028.3 (326.8)	1594.9C
			1560.9	1043.1T		1519.4	487.3T		374.8	278.8 (326.8)
	8F	4075	3687.5 (1540.3)	3882.1 (371.0)	1172.4	3431.3 (1415.5)	1737.8 (393.2)	322.5	814.1 (308.5)	2053.4C
			549.1	1423.7T		547.1	557.4T		185.6	442.9 (308.5)
	7F	4000	2589.3 (1540.3)	5484.9 (532.4)	1160.9	4163.1 (532.4)	2337.0 (1415.5)		1105.8 (394.5)	2521.5C
			3895.7 (1584.0)	1971.0T		3560.5 (1421.4)	1734.3 (394.5)	314.3	662.9 (223.5)	231.3 (223.5)
6F	4000	4057.6 (1796.7)	5497.9 (532.3)	1175.0	3759.5 (1651.2)	1736.9 (395.1)	314.6	876.5 (368.3)	2994.1C	
		464.2	2513.9T		457.0	489.2T		139.9	596.6 (368.3)	
5F	4000	3129.2 (1796.7)	5497.9 (532.3)	1165.3	4129.7 (529.5)	2845.4 (1651.2)		1129.0 (401.8)	3465.7C	
		3331.0 (1997.3)	5460.2 (529.5)		3048.0 (1855.7)	1763.7 (401.8)	317.4	532.3 (424.3)	1164.8 (424.3)	
4F	4000	4658.1 (1997.3)	6490.7 (533.4)	1156.8	4177.1 (533.4)	4374.7 (1855.7)		1136.5 (406.4)	3932.6C	
		1832.6 (1981.9)	3576.4T		1591.9 (1930.5)	1789.6 (406.4)	326.5	28.3 (286.1)	1172.6 (286.1)	
3F	4000	2131.2	6095.0 (1981.9)	1165.5	2269.1	437.4T		600.4	4390.4C	
		392.5 (2407.2)	4099.5T		4156.6 (532.2)	6130.2 (1930.5)	325.2	1142.4 (407.7)	1015.9 (246.4)	
2F	4575	4421.9	9236.3 (2407.2)	1216.7	3979.9	402.8T		523.1	4827.3C	
		2720.1 (2473.3)	6516.2 (530.0)		4082.8 (530.0)	7779.0 (1899.5)	327.2	1143.8 (408.6)	127.8 (876.8)	
1F		8377.8	14035.6 (2473.3)	5082.2	1898.0 (2104.1)	1798.2 (408.6)		127.8 (876.8)	3883.7 (876.8)	
		5501.4 0.0	14035.6 (895.3)		1080.3 0.0	5652.9 (1602.3)	1884.6	6426.0 0.0		
					20000					
					27200					
		A	1 フレーム (S=1/272)			B	C			

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

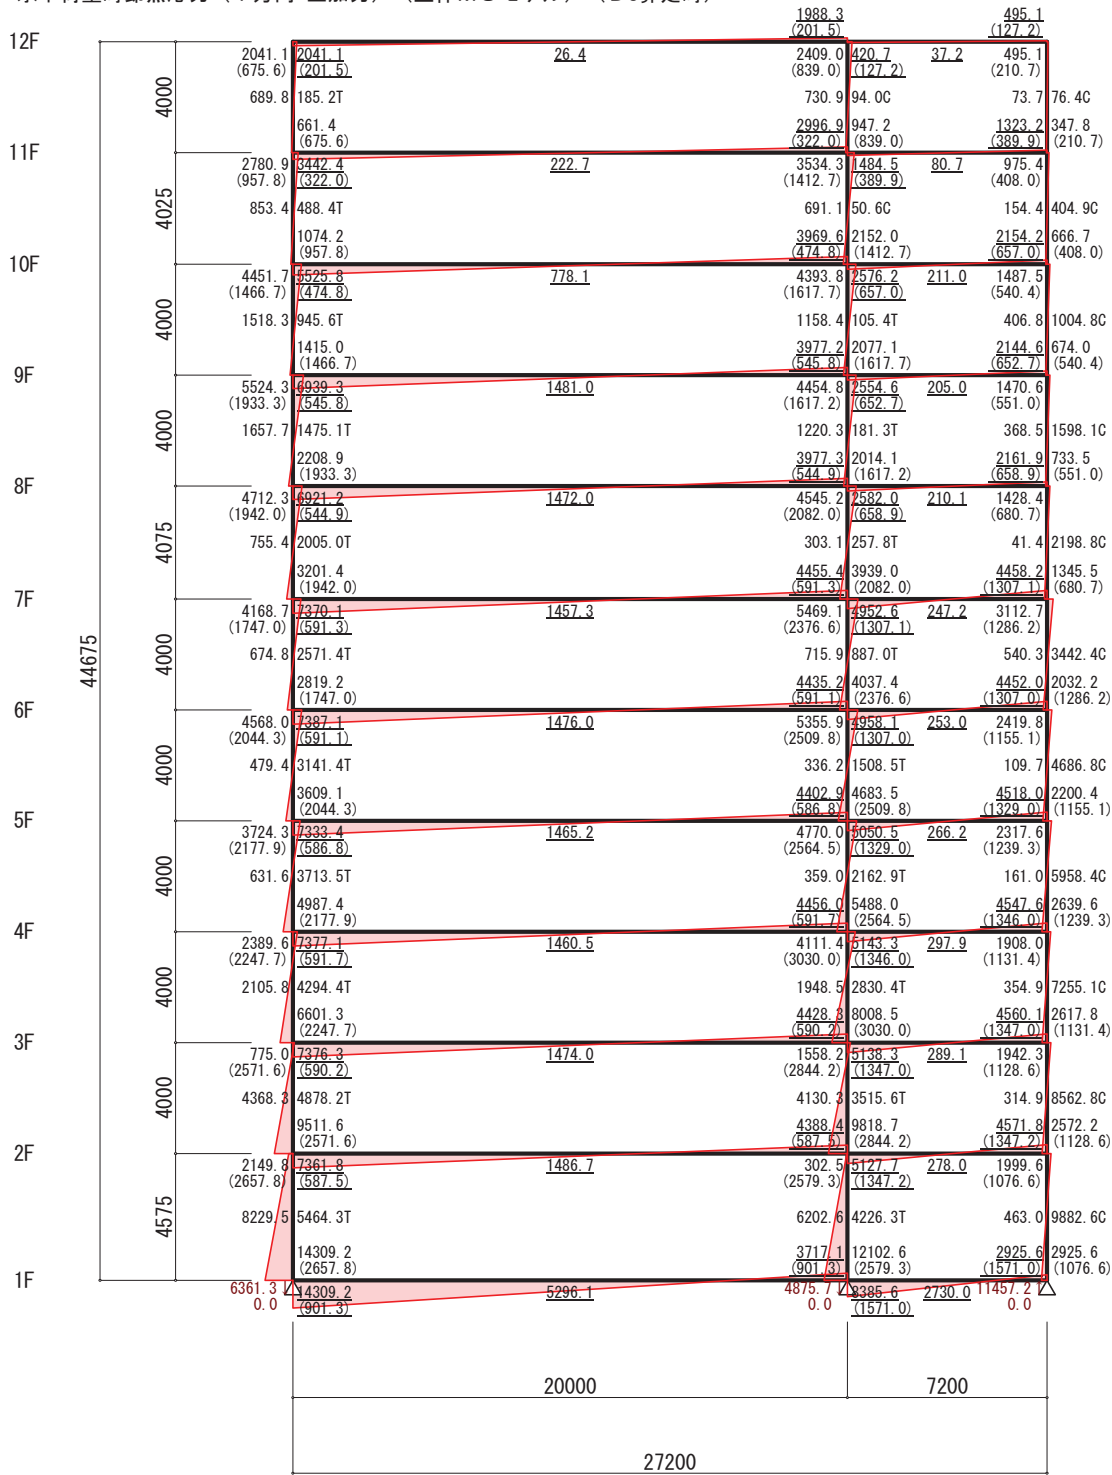

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44675	12F	4000	2054.2 (680.7)	2054.2 (203.6)	18.4	2017.4 (203.6)	311.8 (102.1)	55.8 (180.8)	423.5 (102.1)	299.7 (180.8)
			692.9	203.2T		715.7	105.4C		61.9	97.2C
	11F	4025	668.4 (680.7)	3444.7 (322.1)	223.5	2997.7 (322.1)	897.8 (806.7)	1266.1 (375.0)	299.7 (180.8)	
			850.7	522.9T		681.8	60.1C		151.8	456.8C
	10F	4000	1074.8 (956.8)	4449.8 (1467.0)	777.1	3970.5 (474.8)	2170.1 (1417.1)	2139.0 (659.8)	662.9 (404.8)	
			1515.8	995.7T		1158.2	117.8T		401.1	1096.4C
	9F	4000	1418.3 (1467.0)	5524.6 (474.8)	1482.4	4412.2 (1627.0)	2611.8 (659.8)	236.4 (537.5)	1476.2 (537.5)	674.0 (537.5)
			1656.6	1539.7T		1217.6	220.2T		356.3	1731.0C
	8F	4075	2211.7 (1934.1)	5943.1 (546.1)	1473.4	4471.5 (1627.0)	2589.0 (655.3)	229.8 (549.5)	1455.3 (549.5)	742.6 (549.5)
			755.9	2082.8T		301.7	329.9T		32.1	2373.7C
	7F	4000	3201.0 (1942.0)	4924.5 (545.1)	1458.6	4457.0 (591.6)	3954.5 (2089.0)	4444.5 (1309.8)	1340.1 (673.5)	
			4173.3 (1748.9)	7374.3 (591.6)		5488.7 (2386.0)	4986.1 (1309.8)	270.8 (1284.2)	3104.4 (1284.2)	3659.8C
6F	4000	675.4	2672.5T		716.6	1042.7T		535.9	2032.6 (1284.2)	
		4568.5 (2045.1)	7391.0 (591.4)	1477.1	4436.9 (591.4)	4055.4 (2386.0)	4437.1 (1309.7)	2404.5 (1155.8)	4938.9C	
5F	4000	478.2	3261.4T		5374.4 (2518.9)	4993.0 (1309.7)	277.9 (1155.8)	2404.5 (1155.8)	2218.6 (1155.8)	
		3612.1 (2045.1)			336.6	1754.0T		93.0	6242.8C	
4F	4000	3723.7 (2177.2)	7335.8 (586.9)	1466.6	4402.6 (586.9)	4701.3 (2518.9)	4504.8 (1332.3)	2286.3 (1214.8)	2572.9 (1214.8)	
		630.7	3846.5T		359.3	2495.4T		143.3	7565.6C	
3F	4000	4985.2 (2177.2)	7379.3 (591.8)	1461.4	4456.5 (591.8)	5507.7 (2574.2)	4536.3 (1349.5)	2572.9 (1214.8)		
		2394.1 (2249.6)			4129.2 (3038.8)	6180.4 (1349.5)	322.1 (1127.7)	1963.4 (1127.7)	2547.4 (1127.7)	
2F	4000	2105.1	4436.3T		1948.4	3247.7T		292.0	8889.2C	
		6604.3 (2249.6)			4429.1 (590.4)	8026.0 (3038.8)	4546.7 (1350.0)	1999.3 (1119.0)	2476.7 (1119.0)	
1F	4575	773.8 (2571.2)	7378.1 (590.4)	1474.5	1576.4 (2854.9)	5173.3 (1350.0)	313.3 (1119.0)	1999.3 (1119.0)		
		4368.7	5025.2T		4133.4	4001.3T		238.7	10228.3C	
		9511.1 (2571.2)			4387.5 (587.5)	9843.3 (2854.9)	4556.9 (1349.2)	2743.6 (1054.4)		
		2148.9 (2656.6)	7362.2 (587.5)	1487.4	298.5 (2584.5)	5157.3 (1349.2)	300.2 (1054.4)	2080.2 (1054.4)		
		8225.9	5611.9T		6210.4	4761.2T		331.7	10228.3C	
		14302.8 (2656.6)			3727.2 (901.5)	12122.4 (2584.5)	2743.6 (1547.1)	2743.6 (1054.4)		
		6513.8 0.0	14302.8 (901.5)	5287.8	5407.9 0.0	8395.1 (1547.1)	2825.8 0.0	1177.2 0.0		
				20000			7200			
					27200					

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44675	12F	4000	2049.5 (679.5)	2049.5 (202.9)	20.9	2007.6 (202.9)	335.4 (107.1)	50.1	435.7 (107.1)	
			690.5	202.4T		2343.0 (810.2)	98.7C		435.7 (183.2)	110.0C
	11F	4025	2775.4 (957.0)	3443.8 (322.2)	221.5	3000.8 (322.2)	897.8 (810.2)	1252.4 (368.8)	297.2 (183.2)	
			849.3	522.5T		3505.9 (1404.3)	58.8C	75.3	955.1 (401.5)	474.8C
	10F	4000	1076.7 (957.0)			3975.0 (474.9)	2146.2 (1404.3)	2141.5 (652.2)	660.8 (401.5)	
			4445.8 (1466.4)	5522.5 (474.9)	773.8	4383.1 (1613.6)	2554.4 (652.2)	206.5	1480.6 (538.1)	
	9F	4000	1513.1	995.6T		1156.0	112.6T	404.5	1127.7C	
			1419.6 (1466.4)			3982.5 (546.3)	2071.1 (1613.6)		2131.5 (647.9)	671.6 (538.1)
	8F	4075	5523.5 (1934.1)	4943.1 (546.3)	1480.3	4444.4 (1613.8)	2533.1 (647.9)	200.8	1459.9 (549.6)	
			1655.3	1540.0T		1216.8	208.7T		360.6	1776.5C
	7F	4000	2212.8 (1934.1)			3981.8 (545.3)	2010.8 (1613.8)	2149.6 (654.4)	738.7 (549.6)	
			4711.8 (1941.3)	4924.6 (545.3)	1471.4	4532.7 (2075.8)	2561.8 (654.4)	206.1	1410.9 (674.6)	
6F	4000	756.3	2083.5T		303.2	312.3T	36.4	2433.5C		
		3199.1 (1941.3)			4462.9 (591.9)	3926.3 (2075.8)		4432.8 (1298.6)	1338.1 (674.6)	
5F	4000	4175.9 (1750.0)	3375.0 (591.9)	1456.0	5453.7 (2368.8)	4917.1 (1298.6)	242.2	3094.7 (1279.4)		
		676.0	2673.7T		716.2	1016.2T		535.9	3733.7C	
4F	4000	2823.9 (1750.0)			4441.2 (591.6)	4021.3 (2368.8)	4426.0 (1298.6)	2022.8 (1279.4)		
		4567.5 (2045.4)	3391.4 (591.6)	1475.1	5344.2 (2503.6)	4924.3 (1298.6)	249.2	2403.2 (1152.5)		
3F	4000	476.7	3262.9T		337.0	1718.6T	98.2	5031.9C		
		3614.2 (2045.4)			4408.0 (587.2)	4670.2 (2503.6)		4498.6 (1322.6)	2206.9 (1152.5)	
2F	4000	3722.8 (2176.3)	2336.9 (587.2)	1464.5	4761.9 (2563.2)	5024.1 (1322.6)	262.8	2291.7 (1220.7)		
		629.9	3848.4T		364.5	2451.6T		149.6	6355.9C	
1F	4575	4982.5 (2176.3)	4459.4 (592.0)		4459.4 (592.0)	5490.9 (2563.2)	4533.6 (1341.0)	2591.0 (1220.7)		
		2397.2 (2250.8)	7379.7 (592.0)	1460.1	4089.9 (3022.0)	5121.4 (1341.0)	293.9	1942.6 (1131.1)		
1F	4000	2104.4	4438.6T		1954.1	3196.5T	319.6	7699.6C		
		6606.0 (2250.8)			4430.5 (590.4)	7998.1 (3022.0)		4551.5 (1343.6)	2581.9 (1131.1)	
1F	4000	772.1 (2570.8)	7378.2 (590.4)	1473.8	1554.7 (2844.8)	5122.3 (1343.6)	285.4	1969.6 (1117.7)		
		4369.5	5027.6T		4135.0	3944.2T		265.8	9047.5C	
1F	4000	9511.0 (2570.8)			4389.7 (587.6)	9824.7 (2844.8)	4568.5 (1345.5)	2501.2 (1117.7)		
		2148.2 (2656.8)	7362.8 (587.6)	1486.6	316.2 (2581.0)	5118.8 (1345.5)	275.1	2067.3 (1068.7)		
1F	4575	8225.6	5614.6T		6220.3	4700.0T	377.3	10396.4C		
		14302.9 (2656.8)			901.4	12124.4 (2581.0)	2822.0 (1558.5)	2822.0 (1068.7)		
1F	4575	6519.4 (901.4)	14302.9 (901.4)	5288.9	5356.3 (901.4)	3399.4 (1558.5)	2788.7	11953.3 (0.0)		
					20000	7200				
					27200					


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

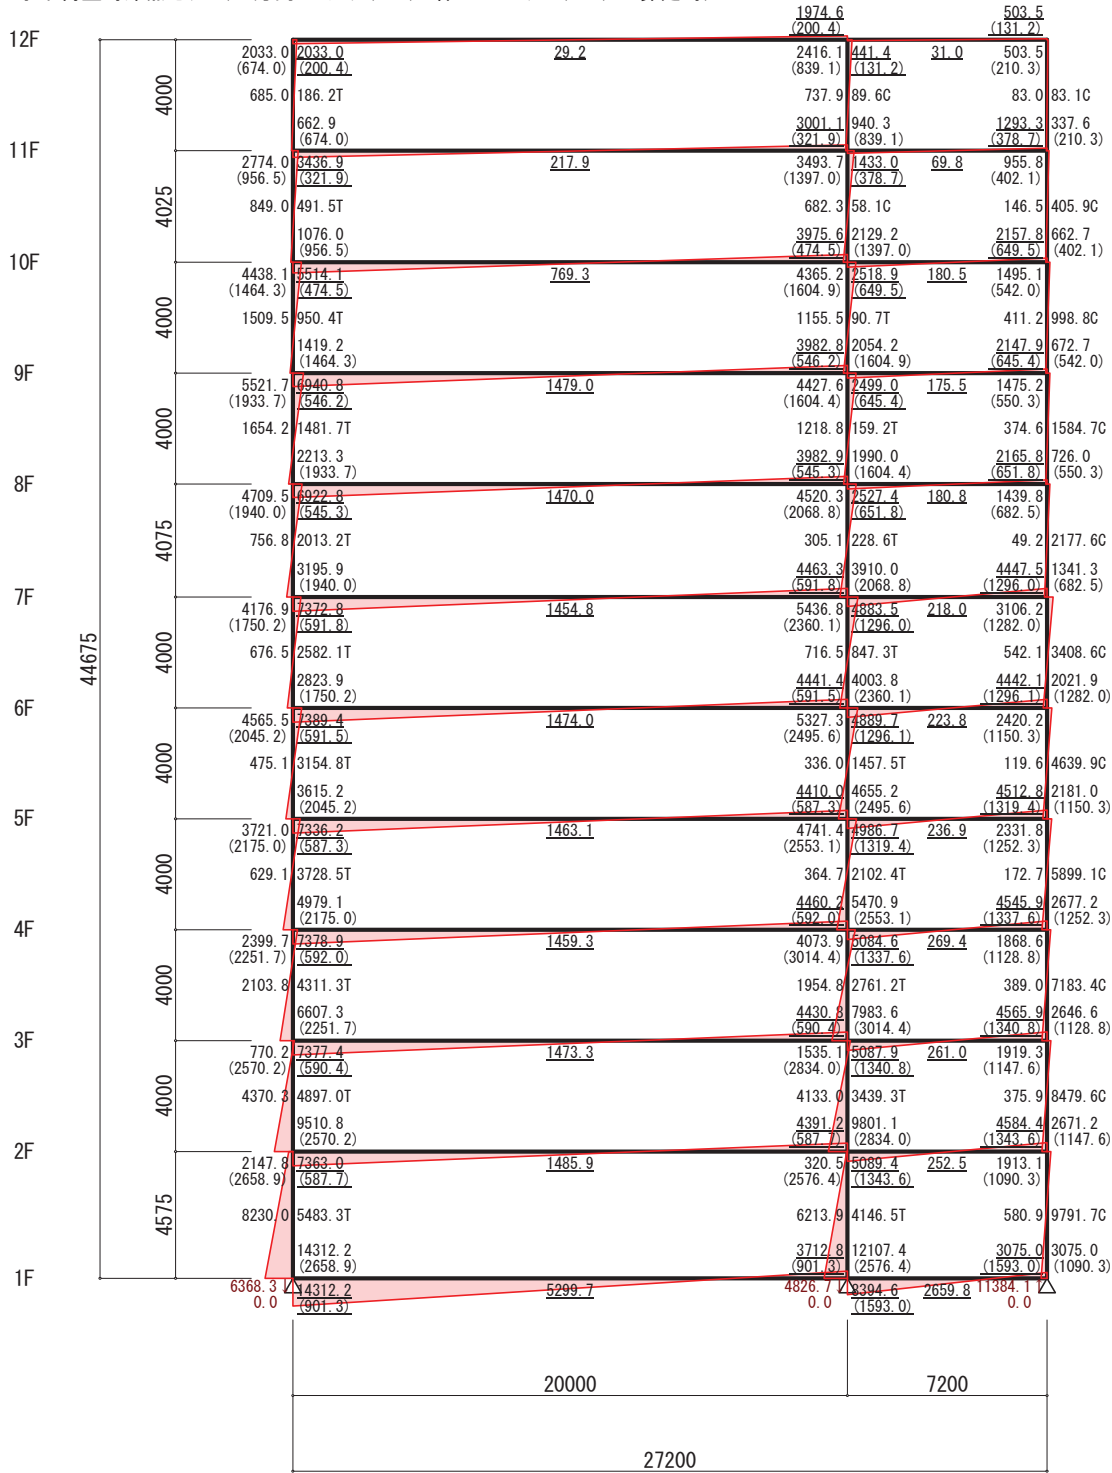

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44675	12F	4000	1281.1 (350.4)	1281.1 (125.0)	30.8	1219.5 (125.0)	803.8 (206.7)	59.6 (206.7)	684.6 (266.8)	
			580.3	140.2T		2023.4 (701.5)	105.3T		150.9	255.6C
	11F	4025	1962.3 (558.0)	2082.9 (197.9)	104.2	2554.2 (848.6)	1462.4 (349.3)	205.0	669.6 (229.4)	382.7 (266.8)
			839.3	358.3T		846.3	288.3T		208.0	670.9C
	10F	4000	3096.3 (856.6)	3379.9 (295.2)	427.9	3393.4 (944.0)	1730.9 (391.2)	322.5	832.2 (222.0)	253.6 (229.4)
			1383.0	674.6T		1505.4	415.4T		388.1	1127.9C
	9F	4000	4294.0 (1372.7)	4624.3 (358.0)	1044.6	3874.9 (1181.5)	1722.4 (389.5)	320.3	1025.9 (326.7)	56.0 (222.0)
			1548.6	1055.0T		1511.9	480.8T		372.5	1587.0C
	8F	4075	3688.7 (1538.9)	3885.5 (371.3)	1172.4	3429.3 (1413.2)	1739.7 (393.7)	322.5	813.7 (307.8)	281.0 (326.7)
			553.1	1449.3T		549.9	542.0T		186.6	2048.5C
	7F	4000	3908.0 (1589.1)	4490.4 (532.9)	1161.0	3575.5 (1427.6)	1736.4 (395.0)	314.3	667.4 (225.5)	440.5 (307.8)
			729.8	2018.8T		720.2	486.3T		216.3	2520.5C
	6F	4000	4054.7 (1798.6)	4503.2 (532.8)	1175.0	3757.1 (1653.4)	1739.0 (395.7)	314.5	875.2 (368.9)	234.8 (225.5)
			457.5	2585.8T		450.3	440.7T		137.3	2997.1C
	5F	4000	3325.0 (1992.3)	3464.7 (529.9)	1165.3	3043.1 (1851.5)	1765.5 (402.3)	317.4	530.3 (422.8)	600.5 (368.9)
			659.6	3144.7T		659.8	394.3T		315.3	3474.1C
	4F	4000	1850.2 (1988.9)	2494.4 (533.8)	1156.8	1609.1 (1937.5)	1791.0 (406.8)	326.6	22.9 (288.2)	1160.8 (422.8)
			2127.6	3705.4T		2265.8	347.6T		599.2	3946.8C
	3F	4000	385.1 (2405.2)	6490.5 (532.5)	1165.5	187.4 (1898.1)	1793.9 (408.0)	325.2	32.2 (245.8)	1175.6 (288.2)
4425.4			4261.2T		3983.5	288.4T		523.8	4410.8C	
2F	4575	2718.2 (2478.8)	6517.7 (530.1)	1216.7	1896.5 (2102.8)	1798.8 (408.8)	327.2	129.0 (877.8)	1015.4 (245.8)	
		8388.5	4810.2T		6706.7	205.1T		1878.9	4856.6C	
1F		5731.9 0.0	14058.8 (896.4)	5094.5	913.8 0.0	15647.1 (1601.9)	1880.2	6463.4 0.0	3886.8 (877.8)	
					20000	7200				
					27200					

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44675	12F	4000	1335.0 (344.0)	1335.0 (131.6)	18.8	1297.4 (131.6)	640.3 (184.3)			
			647.1	154.2C		1984.2 (693.1)	686.7 (184.3)	23.2	640.3 (275.0)	225.7T
	11F	4025	1793.8 (517.5)	1834.6 (193.3)	98.1	2738.4 (987.9)	1496.0 (395.0)	74.0	888.1 (343.6)	459.9 (275.0)
			752.4	375.3C		750.2	374.0C		196.5	675.8T
	10F	4000	2182.8 (410.6)	2471.9 (284.9)	377.0	3541.6 (1151.8)	1553.7 (412.3)	69.5	919.6 (288.9)	495.1 (343.6)
			1361.7	683.5C		1238.1	572.7C		341.7	1141.8T
	9F	4000	3017.3 (761.7)	2476.7 (340.7)	930.6	4835.0 (1710.8)	1562.5 (414.1)	71.8	1182.6 (414.4)	236.2 (288.9)
			1493.9	1043.5C		1413.4	718.9C		353.8	1611.3T
	8F	4075	2462.9 (958.1)	2492.4 (366.5)	1172.4	4374.3 (1865.7)	1545.3 (409.9)	69.6	931.2 (366.2)	475.0 (414.4)
			510.8	1425.0C		573.0	839.5C		185.2	2074.8T
	7F	4000	2610.2 (887.1)	4051.5 (521.2)	1160.9	4738.0 (1908.4)	1593.0 (420.8)	78.2	875.6 (296.4)	560.9 (366.2)
			835.9	1971.6C		921.3	880.7C		282.7	2556.7T
	6F	4000	3100.2 (1168.0)	4038.6 (521.4)	1175.0	5083.5 (2175.9)	1590.4 (420.1)	78.0	1124.3 (435.2)	310.2 (296.4)
			764.2	2515.8C		731.6	926.8C		253.9	3039.9T
	5F	4000	2504.4 (1483.8)	4076.3 (524.2)	1165.3	4950.2 (2316.2)	1563.6 (413.5)	75.1	796.8 (502.0)	616.5 (435.2)
			463.1	3055.9C		282.3	939.6C		207.2	3509.8T
	4F	4000	725.2 (1250.2)	4155.8 (531.3)	1156.8	3179.2 (2451.7)	1624.6 (421.3)	107.8	197.7 (363.0)	1211.2 (502.0)
			1775.1	3600.3C		1724.1	947.4C		528.4	3980.8T
	3F	4000	116.6 (1799.1)	4158.9 (532.4)	1165.5	1483.8 (2393.9)	1621.4 (420.1)	109.2	148.6 (263.9)	1254.4 (363.0)
3714.8			4143.5C		3304.0	945.8C		379.1	4442.2T	
2F	4575	3182.8 (1485.2)	4130.2 (534.7)	1216.7	87.6 (3061.9)	1615.9 (419.1)	107.1	494.7 (1125.6)	906.9 (263.9)	
		6580.2	4682.5C		6916.6	908.0C		2080.0	4889.9T	
1F		5606.8 (1485.2)	9977.5 (944.8)	529.9	1316.5 (1341.4)	5003.0 (1341.4)	174.1	6236.1 (1125.6)		
					20000	7200				
					27200					

A

B

C


1 フレーム (S=1/272)

[illegible]

C

2 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

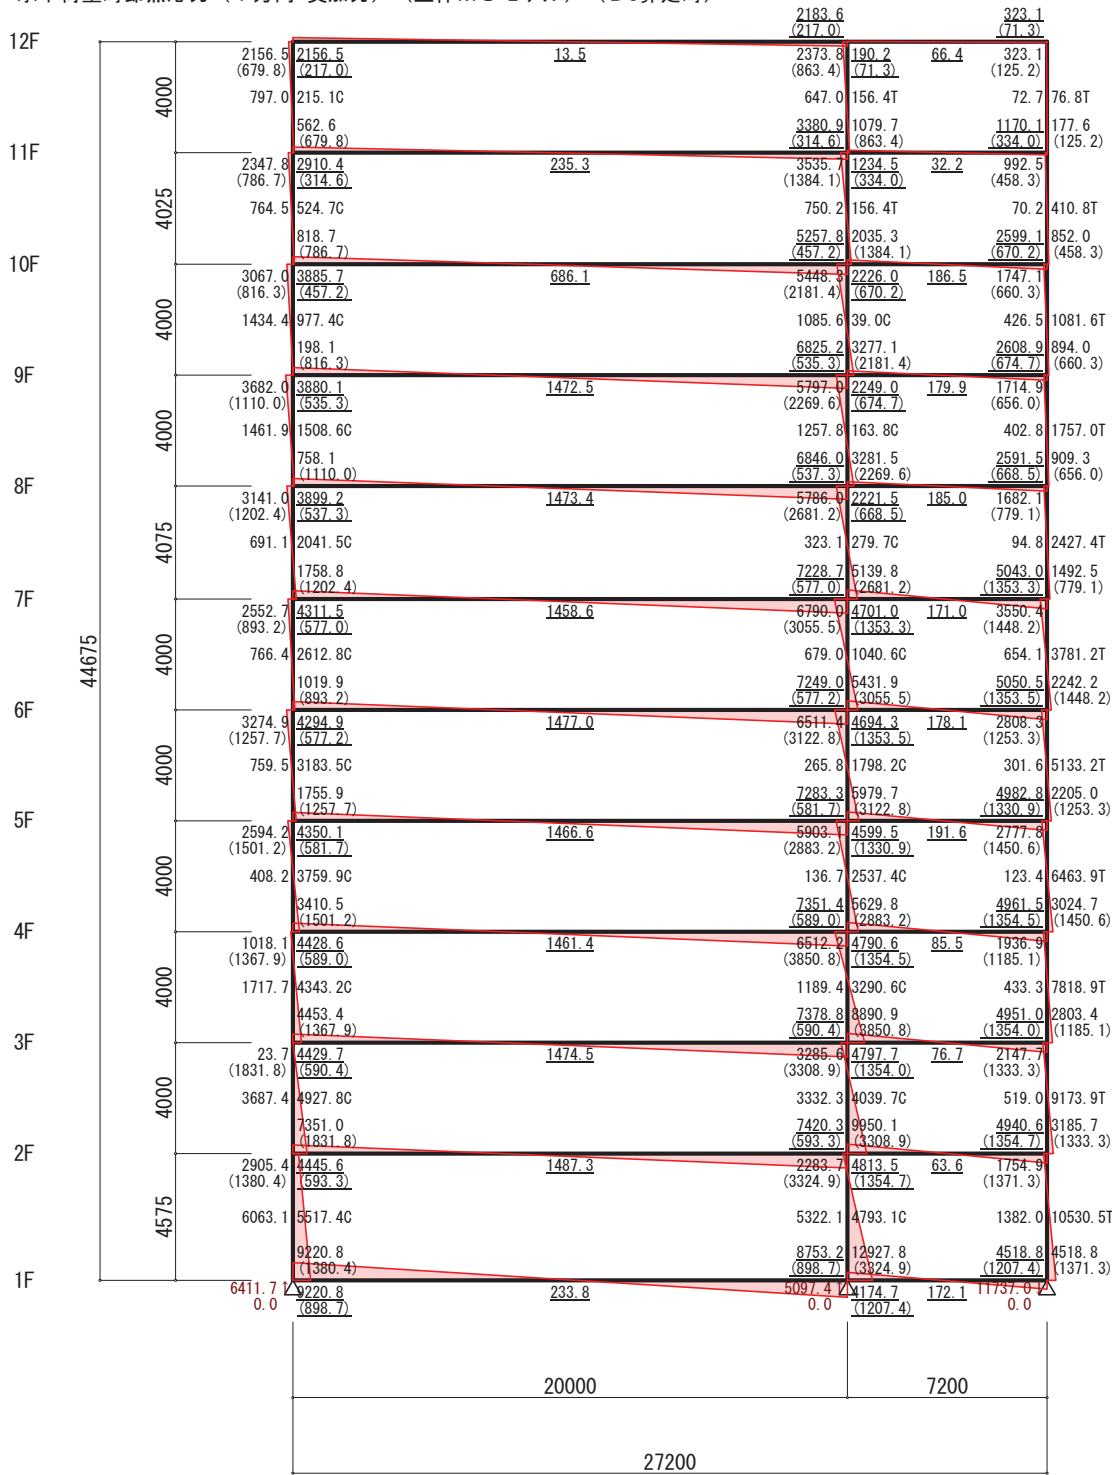

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44675	12F	4000	2155.2 (680.0)	2155.2 (216.8)	12.7	2180.6 (216.8)	180.6 (68.5)	66.1	312.8 (68.5)			
			795.2	214.9C		2361.2 (853.7)	158.2T		78.1	72.6T		
	11F	4025	2346.2 (787.1)	2911.0 (315.0)	239.0	3513.9 (1381.3)	1178.6 (320.3)	25.7	970.7 (450.1)	156.5 (117.3)		
			762.2	525.2C		734.0	171.4T		64.8	390.6T		
	10F	4000	3063.7 (815.9)	3885.5 (456.4)	678.2	5479.2 (2193.5)	2283.2 (676.6)	152.6	1747.3 (660.8)	841.0 (450.1)		
			1431.9	977.4C		1092.2	31.8C		425.7	1065.7T		
	9F	4000	3680.1 (1109.8)	3880.1 (534.8)	1467.4	5814.9 (534.8)	3294.8 (2193.5)	2304.9 (682.2)	150.9	1710.8 (654.3)	895.9 (660.8)	
			1460.6	1508.3C		1261.1	164.8C		402.3	1746.5T		
	8F	4075	3140.1 (1201.6)	3899.1 (537.0)	1471.4	5841.9 (537.0)	3302.7 (2281.9)	2276.3 (675.7)	156.2	2588.7 (675.7)	906.2 (654.3)	
			691.7	2041.3C		329.4	288.5C		92.7	2422.0T		
	7F	4000	2554.2 (893.8)	4310.8 (576.7)	1456.0	7222.8 (576.7)	5156.7 (2692.6)	4770.0 (1364.5)	142.3	5054.6 (1364.5)	1497.1 (780.3)	
			766.7	2612.5C		689.7	1061.3C		654.1	3785.0T		
6F	4000	3273.6 (1257.5)	4294.4 (577.0)	1475.1	7244.6 (577.0)	5456.8 (3073.3)	4763.0 (1364.5)	149.3	5061.6 (1364.5)	2249.3 (1451.7)		
		758.7	3183.1C		275.1	1830.4C		300.9	5146.6T			
5F	4000	2592.7 (1500.0)	4348.9 (581.3)	1464.5	7277.9 (581.3)	6000.7 (3137.9)	4663.3 (1340.6)	162.9	4989.1 (1340.6)	2210.5 (1255.7)		
		407.3	3759.4C		136.2	2578.7C		120.2	6485.5T			
4F	4000	1021.0 (1368.7)	4428.2 (588.8)	1460.1	7348.5 (588.8)	5667.9 (2902.1)	4849.6 (1363.0)	57.3	4964.2 (1363.0)	3018.9 (1449.4)		
		1716.5	4342.7C		1191.9	3339.5C		429.4	7847.3T			
3F	4000	24.2 (1830.7)	4429.7 (590.4)	1473.8	7377.3 (590.4)	8914.0 (3861.0)	4848.6 (1360.4)	48.8	4946.2 (1360.4)	2804.2 (1187.4)		
		3685.6	4927.4C		3335.1	4094.9C		515.8	9206.8T			
2F	4575	2902.1 (1381.3)	4445.0 (593.2)	1486.6	7418.1 (593.2)	9982.1 (3323.5)	4852.0 (1358.5)	38.5	4929.0 (1358.5)	3173.6 (1328.9)		
		6061.8	5516.9C		5339.7	4852.6C		1330.2	10565.9T			
1F		6414.6 0.0	9221.5 (899.5)	226.2	8769.0 (899.5)	12967.4 (3334.5)	4415.7 (1196.4)	108.7	4415.7 (1196.4)	4415.7 (1348.9)		
					20000		7200					
					27200							


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

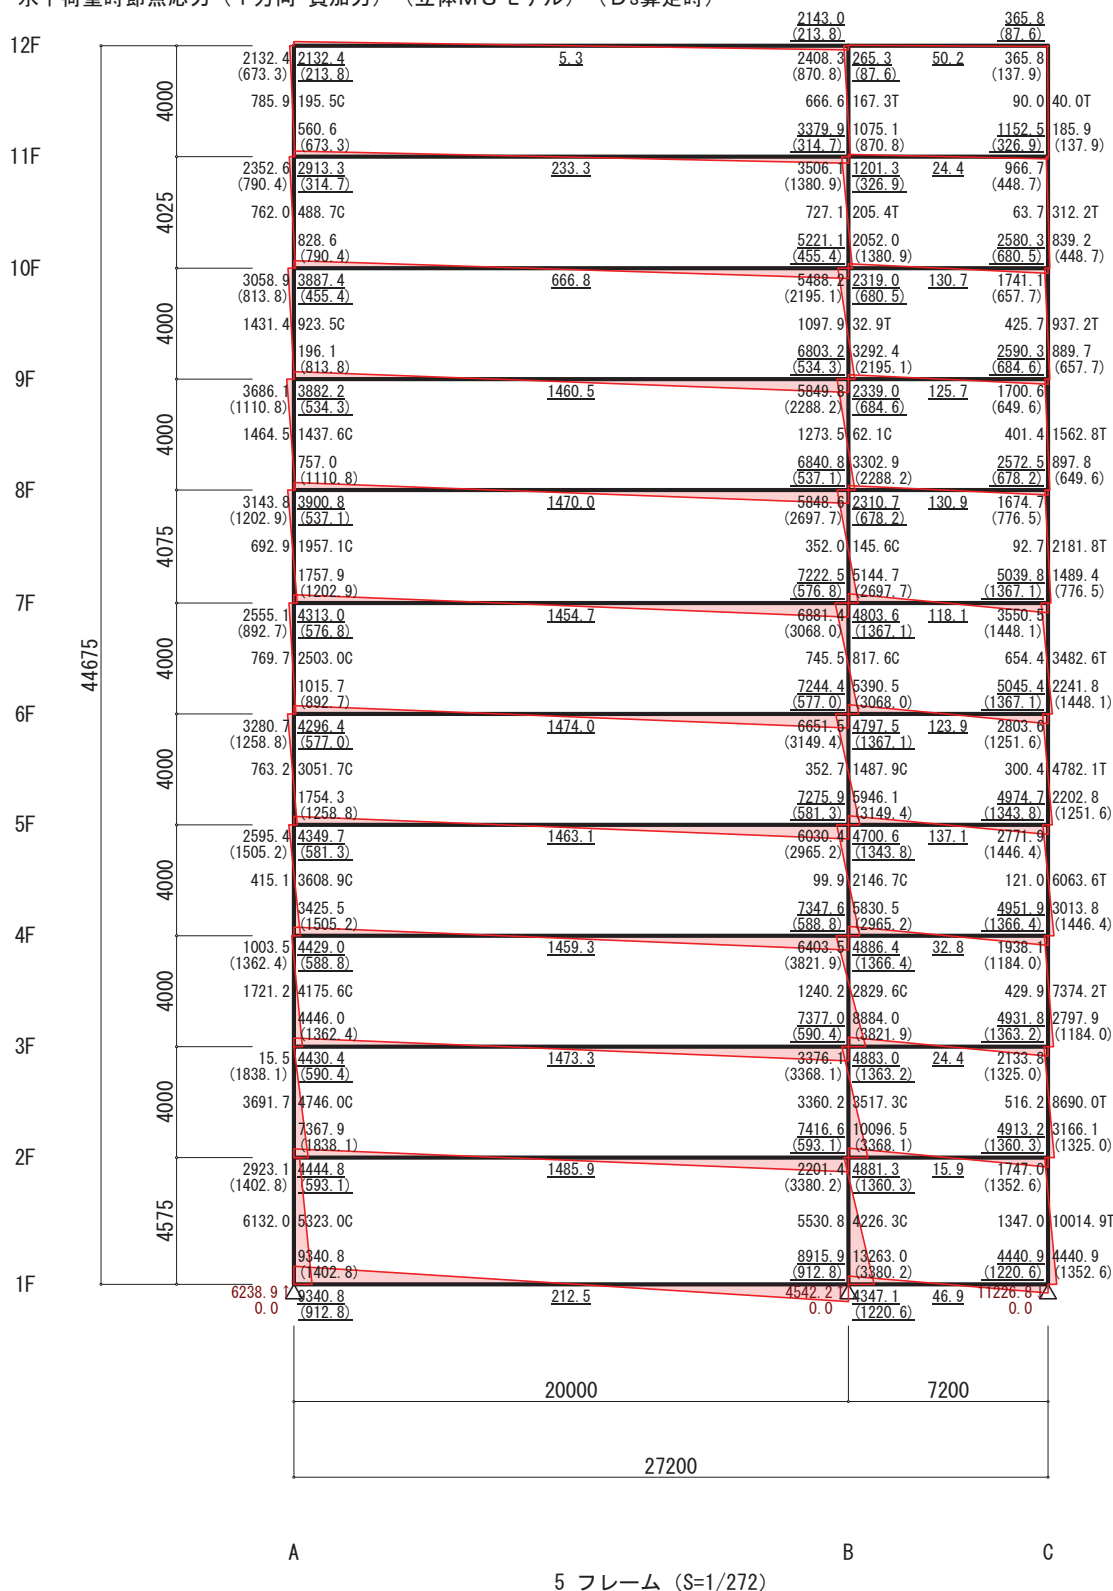

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44675	12F	4000	1331.5 (345.4)	1331.5 (131.2)	19.0	1293.5 (131.2)	687.8 (184.5)	23.7	640.4 (184.5)	227.0T
			640.6	151.6C		593.5	104.8C		89.8	460.8 (275.3)
	11F	4025	1781.2 (517.4)	1831.5 (192.7)	95.5	2719.0 (985.0)	1490.9 (393.7)	73.6	883.0 (342.9)	677.1T
			739.8	371.7C		736.8	374.7C		192.9	497.3 (342.9)
	10F	4000	2166.7 (409.3)	2468.2 (283.6)	368.1	3511.1 (1141.1)	1552.2 (411.8)	69.5	915.9 (288.7)	1146.6T
			1348.1	684.1C		1228.9	570.8C		338.4	239.1 (288.7)
	9F	4000	3002.2 (758.5)	2472.8 (338.9)	916.6	4813.5 (1704.9)	1560.7 (413.6)	71.8	1178.1 (413.3)	1622.5T
			1485.3	1053.6C		1403.7	712.1C		351.5	475.1 (413.3)
	8F	4075	2457.4 (953.9)	2489.0 (366.1)	1172.4	4371.3 (1862.2)	1543.5 (409.4)	69.5	929.4 (364.8)	2094.1T
			513.9	1449.9C		577.0	823.4C		186.1	557.1 (364.8)
	7F	4000	2616.4 (889.5)	4046.0 (520.7)	1161.0	4741.6 (1909.4)	1590.9 (420.2)	78.2	877.2 (297.1)	2585.6T
			837.5	2020.3C		922.9	848.7C		283.0	311.3 (297.1)
	6F	4000	3091.8 (1166.6)	4033.2 (520.8)	1175.0	5075.8 (2174.2)	1588.3 (419.5)	78.0	1121.1 (434.5)	3079.7T
			758.6	2590.3C		727.4	876.6C		252.0	617.1 (434.5)
	5F	4000	2497.1 (1476.7)	4071.8 (523.7)	1165.3	4943.2 (2310.6)	1561.9 (413.0)	75.2	794.4 (499.8)	3561.1T
			456.2	3158.0C		278.1	871.2C		205.1	1204.6 (499.8)
	4F	4000	742.5 (1254.8)	4152.0 (530.9)	1156.8	3189.4 (2453.9)	1623.1 (420.9)	107.8	202.9 (364.4)	4043.2T
			1767.2	3733.2C		1718.4	857.5C		526.0	1254.8 (364.4)
	3F	4000	120.9 (1792.6)	4156.0 (532.1)	1165.5	1480.9 (2388.4)	1620.2 (419.7)	109.1	147.2 (262.9)	4514.9T
3706.0			4308.3C		3295.9	832.3C		378.7	904.6 (262.9)	
2F	4575	3162.5 (1478.0)	4128.7 (534.5)	1216.7	104.5 (3077.1)	1615.3 (418.9)	107.1	496.5 (1124.8)	4972.5T	
		6543.3	4878.5C		6934.4	771.5C		2076.6	4649.7 (1124.8)	
1F		5831.3 0.0	9924.2 (942.8)	496.5	1164.5 0.0	5042.1 (1346.1)	196.2	6336.5 0.0		
				20000				7200		
				27200						


A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

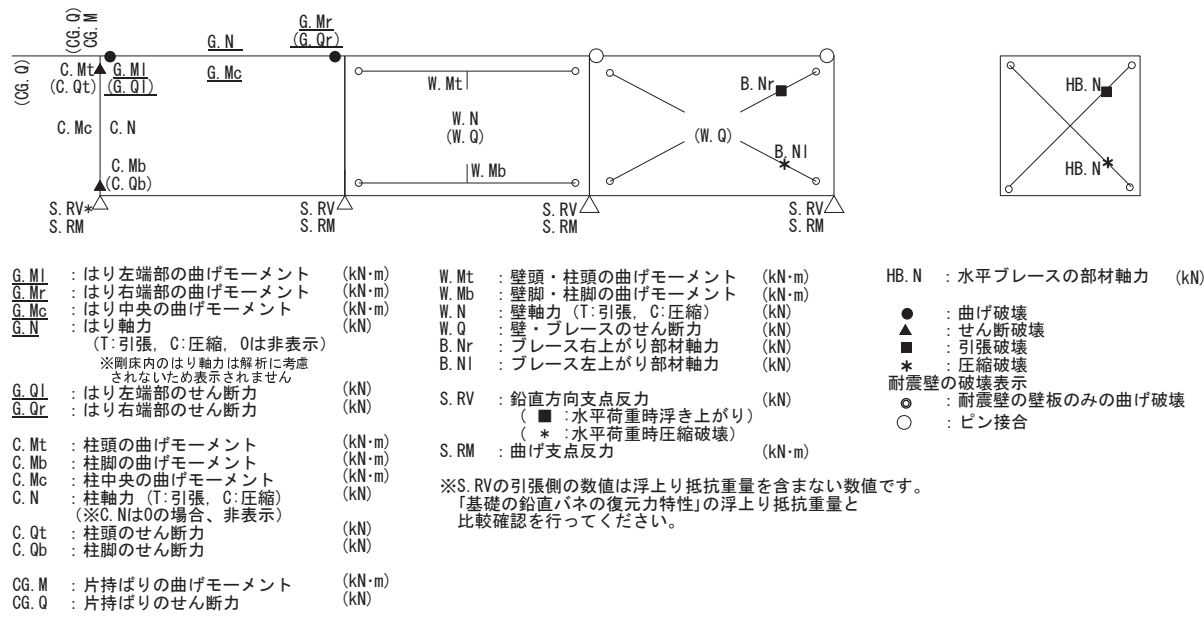

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		1272.3 (493.1)		1580.3 (554.3)		1580.3 (546.9)		1580.3 (549.8)		1580.3 (519.0)									
12F	44675	4000	1555.8 (50.3)	1481.7 (335.2)	228.4	2840.2 (685.2)	1580.3 (396.3)	123.7	3081.7 (772.3)	1531.7 (389.0)	99.4	3097.1 (778.1)	1550.4 (391.8)	108.7	2910.2 (710.1)	1345.7 (361.0)	6.4	1684.5 (100.5)	965.4C (100.5)
			1472.9	189.7C (50.3)	1389.9 (50.3)	1709.6 (540.2)	860.0C (685.2)	1580.4 (540.2)	579.0 (685.2)	1807.4 (540.2)	933.2C (772.3)	533.1 (772.3)	1813.3 (540.2)	918.7C (778.1)	1580.4 (540.2)	1738.4 (540.2)	930.4C (710.1)	1518.6 (540.2)	1352.8 (540.2)
11F		4025	2867.0 (534.6)	1580.4 (410.4)	102.0	3418.0 (961.1)	1580.4 (410.4)	102.0	3352.9 (936.8)	1580.4 (410.4)	102.0	3348.8 (933.3)	1580.4 (410.4)	102.0	3401.5 (950.7)	1580.4 (410.4)	102.0	2849.0 (531.7)	1935.8C (531.7)
			1985.0	292.2C (534.6)	1102.9 (534.6)	1709.6 (658.7)	1832.2 (961.1)	1559.1C (961.1)	1807.1 (658.7)	1662.8C (936.8)	1808.9 (658.7)	1624.9C (933.3)	1832.8 (658.7)	1624.2 (950.7)	1589.7C (950.7)	1971.6 (658.7)	1094.3 (658.7)		
10F		4000	2800.0 (675.4)	1974.5 (528.9)	102.0	3751.4 (1240.5)	1974.5 (529.0)	102.0	3772.3 (1247.7)	1974.5 (529.0)	102.0	3780.1 (1250.8)	1974.5 (529.0)	102.0	3770.4 (1247.3)	1974.5 (529.0)	102.0	2823.0 (686.1)	3050.8C (686.1)
			1685.5	281.9C (675.4)	571.1 (675.4)	1704.6 (658.7)	2270.8C (1240.5)	1713.5 (658.7)	2417.9C (1247.7)	2417.9C (1247.7)	1716.2 (658.7)	2360.5C (1250.8)	1712.4 (658.7)	2360.5C (1250.8)	1712.4 (658.7)	2273.3C (1247.3)	1691.0 (658.7)	3050.8C (686.1)	
9F		4000	2135.7 (913.2)	1974.5 (529.0)	102.0	2995.6 (1438.9)	1974.5 (529.0)	102.0	2990.8 (1436.7)	1974.5 (529.0)	102.0	2988.3 (1434.1)	1974.5 (529.0)	102.0	2991.5 (1434.4)	1974.5 (529.0)	102.0	2150.1 (925.4)	4174.0C (925.4)
			628.8	261.7C (913.2)	878.0 (913.2)	1704.6 (658.7)	2964.5C (1438.9)	620.3 (658.7)	3159.6C (1436.7)	3159.6C (1436.7)	3092.3C (658.7)	3092.3C (658.7)	3092.3C (658.7)	3092.3C (658.7)	3092.3C (658.7)	2958.6C (1434.4)	623.1 (658.7)	903.9 (658.7)	
8F		4075	510.3 (1179.1)	1974.5 (529.0)	102.0	1432.5 (1676.5)	1974.5 (529.0)	102.0	1434.7 (1679.5)	1974.5 (529.0)	102.0	1438.5 (1688.3)	1974.5 (529.0)	102.0	1439.0 (1688.8)	1974.5 (529.0)	102.0	518.3 (1168.4)	5315.1C (1168.4)
			1435.2	233.3C (1179.1)	3380.7 (1179.1)	1333.7 (1283.6)	3653.5C (1676.5)	1336.4 (1283.6)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	3901.5C (1679.5)	
7F		4000	81.7 (789.6)	3975.3 (1144.1)	106.3	2830.4 (2252.3)	3975.3 (1144.1)	106.3	2822.1 (2251.0)	3975.3 (1144.1)	106.3	2797.0 (2243.1)	3975.3 (1144.1)	106.3	2782.3 (2239.5)	3975.3 (1144.1)	106.3	163.1 (810.1)	7064.4C (810.1)
			1137.5	399.5T (789.6)	2356.7 (789.6)	647.1 (1283.6)	4250.8C (2252.3)	653.4 (1283.6)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	4611.7C (2251.0)	
6F		4000	1080.0 (1182.3)	3975.3 (1144.0)	106.3	2570.4 (2232.8)	3975.3 (1144.1)	106.3	2567.8 (2230.9)	3975.3 (1144.1)	106.3	2568.1 (2231.0)	3975.3 (1144.1)	106.3	2565.0 (2231.1)	3975.3 (1144.1)	106.3	1102.6 (1245.0)	8824.5C (1245.0)
			745.6	1042.8T (1182.3)	2571.1 (1182.3)	877.1 (1283.6)	4786.3C (2232.8)	876.8 (1283.6)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	5293.1C (2230.9)	
5F		4000	532.2 (1524.1)	3975.2 (1144.0)	106.3	2352.8 (2285.8)	3975.2 (1144.0)	106.3	2360.8 (2277.9)	3975.2 (1144.0)	106.3	2350.2 (2270.0)	3975.2 (1144.0)	106.3	2338.3 (2272.2)	3975.2 (1144.0)	106.3	492.6 (1288.9)	10606.6C (1288.9)
			1821.0	1688.5T (1524.1)	4174.3 (1524.1)	1176.4 (1321.8)	5353.9C (2285.8)	1156.3 (1321.8)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	6008.4C (2277.9)	
4F	4000	906.3 (1157.3)	3975.2 (1182.2)	100.0	1999.8 (2746.6)	3975.2 (1182.2)	100.0	2030.7 (2756.7)	3975.2 (1182.2)	100.0	2044.9 (2762.4)	3975.2 (1182.2)	100.0	2027.7 (2757.2)	3975.2 (1182.2)	100.0	196.0 (1429.0)	12449.1C (1429.0)	
		2693.2	2379.0T (1157.3)	4480.1 (1157.3)	2241.0 (1321.8)	5906.2C (2746.6)	2225.7 (1321.8)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)	6724.6C (2756.7)		
3F	4000	1317.0 (1692.8)	3975.1 (1182.2)	100.0	98.6 (2601.1)	3975.1 (1182.2)	100.0	94.5 (2600.0)	3975.1 (1182.2)	100.0	91.5 (2594.8)	3975.1 (1182.2)	100.0	94.2 (2590.8)	3975.1 (1182.2)	100.0	1465.5 (1611.0)	14301.3C (1611.0)	
		3930.8	3063.8T (1692.8)	5544.5 (1692.8)	3917.4 (1321.8)	6466.8C (2601.1)	3917.4 (1321.8)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)	7442.7C (2600.0)		
2F	4575	3418.0 (1300.2)	3975.0 (1182.2)	100.0	1289.2 (2596.6)	3975.0 (1182.2)	100.0	1272.5 (2561.7)	3975.0 (1182.2)	100.0	1255.2 (2557.5)	3975.0 (1182.2)	100.0	1247.5 (2575.8)	3975.0 (1182.2)	100.0	3154.6 (1159.5)	16178.9C (1159.5)	
		5425.6	3728.0T (1300.2)	7433.2 (1300.2)	5298.3 (2413.0)	7093.0C (2596.6)	5277.7 (2413.0)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)	8183.2C (2561.7)		
1F			3851.9 0.0	2733.4 (1704.1)	2013.6 0.0	10114.8 (1266.3)	5797.7 (1266.3)	654.2 0.0	10838.2 (1980.2)	5889.6 (1980.2)	5855.1 (1273.0)	687.4 0.0	11447.5 (1259.7)	5829.7 0.0	709.8 0.0	11253.1 (1568.3)	5967.1 (1568.3)	263.7 0.0	20277.1 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
		B フレーム (S=1/272)																	

		635.9 (257.2)		525.0 (199.0)		496.5 (198.4)		743.2 (266.3)		741.5 (236.1)								
44675	4000	653.7 (162.3)	670.6 (127.1)	122.9 (358.2)	1000.9 (358.2)	393.5 (71.2)	38.1	943.4 (327.2)	417.8 (70.6)	64.4	1086.9 (386.8)	625.1 (136.2)	46.6	1129.0 (419.3)	421.7 (106.0)	54.3	737.3 (194.3)	364.5C 74.3 (194.3)
		376.8	67.0T		389.8	307.2C		368.8	242.3C		427.1	177.6C		413.8	294.5C		405.8	
		99.9		800.4 (162.3)	221.2 (289.6)	221.2 (358.2)		795.1 (319.9)	205.8 (327.2)		795.1 (319.9)	232.7 (386.8)		800.4 (289.6)	301.5 (419.3)		800.4 (289.6)	
	4025	831.1 (201.4)	800.4 (181.2)	87.1	1217.5 (486.7)	795.1 (147.8)	139.4	1272.5 (608.3)	795.1 (147.8)	139.4	1209.3 (486.1)	800.3 (181.2)	87.1	1152.8 (396.2)	800.4 (181.2)	87.1	817.1 (198.2)	833.4C 140.8 (198.2)
		487.6	132.1T		387.2	632.4C		204.4	585.8C		380.0	458.9C		476.9	560.9C		478.9	
			144.0 (201.4)		807.2 (291.7)	443.0 (486.7)		1350.2 (484.3)	863.7 (608.3)		1350.2 (484.3)	449.2 (486.1)		807.2 (291.7)	199.0 (396.2)		807.2 (291.7)	
	4000	860.5 (240.3)	807.2 (183.2)	87.1	1518.4 (614.1)	1350.2 (309.9)	141.2	1608.8 (730.0)	1350.2 (309.9)	141.2	1524.4 (617.8)	807.2 (183.2)	87.1	1260.9 (465.8)	807.2 (183.2)	87.1	877.6 (248.4)	1275.0C 30.0 (248.4)
		450.6	187.6T		470.7	806.3C		363.4	921.7C		470.5	883.1C		466.1	806.3C		453.8	
			40.6 (240.3)		807.3 (291.7)	577.0 (614.1)		1350.2 (484.3)	882.0 (730.0)		1350.2 (484.3)	583.4 (617.8)		807.3 (291.7)	328.6 (465.8)		807.3 (291.7)	
	4000	723.4 (325.0)	807.3 (183.2)	87.1	1321.7 (690.5)	1350.2 (309.9)	141.2	1524.3 (829.5)	1350.2 (309.9)	141.2	1326.0 (693.9)	807.2 (183.2)	87.1	1087.9 (545.8)	807.3 (183.2)	87.1	729.9 (329.4)	1702.0C 393.9 (329.4)
	169.0	223.2T		143.8	1007.7C		109.3	1274.8C		142.2	1309.1C		156.8	1042.4C		168.0		
		385.5 (325.0)		807.3 (291.7)	1034.1 (690.5)		1350.2 (484.3)	1305.8 (829.5)		1350.2 (484.3)	1041.5 (693.9)		807.3 (291.7)	774.3 (545.8)		807.3 (291.7)		
4075	263.7 (341.8)	807.3 (183.2)	87.1	847.5 (650.3)	1350.2 (309.9)	141.2	1083.5 (754.9)	1350.2 (309.9)	141.2	851.7 (650.3)	807.3 (183.2)	87.1	617.5 (532.2)	807.3 (183.2)	87.1	273.5 (347.2)	2098.5C 911.0 (347.2)	
	319.4	237.7T		261.9	1225.5C		204.3	1632.0C		257.7	1719.6C		290.4	1245.8C		318.7		
		902.4 (341.8)		807.3 (295.2)	1371.2 (650.3)		1350.2 (490.3)	1492.2 (754.9)		1350.2 (490.3)	1367.2 (650.3)		807.2 (295.2)	1198.2 (532.2)		807.3 (295.2)		
4000	213.8 (126.2)	807.3 (186.7)	84.5	573.7 (547.2)	1350.2 (315.8)	137.1	967.7 (743.7)	1350.2 (315.8)	137.1	552.4 (552.4)	807.2 (186.7)	84.5	249.3 (376.2)	807.3 (186.7)	84.5	199.7 (133.6)	2472.4C 655.7 (133.6)	
	429.1	21																

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


		1248.7 (367.3)		1454.8 (398.3)		1442.3 (392.7)		1580.3 (417.2)		1351.0 (316.5)									
12F	4000	1669.2 (116.0)	1580.3 (483.5)	75.3	2811.3 (693.9)	1580.3 (514.5)	27.7	2977.2 (754.8)	1555.9 (509.0)	33.6	2992.1 (760.4)	1580.3 (533.4)	90.4	2708.0 (656.1)	1580.3 (533.4)	1140.2 (432.7)	195.9	1429.5 (24.3)	42.7C
		1477.7	851.9C		1666.4	712.2C		1731.8	673.2C		1737.5	700.1C		1625.5	572.4C		1389.4	1349.2	(24.3)
			1286.3 (116.0)		1580.3 (411.4)	521.5 (693.9)		1580.4 (411.4)	486.5 (754.8)		1580.4 (411.4)	482.9 (760.4)		1580.4 (411.4)	542.9 (656.1)		1580.3 (411.4)		
11F	4025	2778.8 (527.2)	1580.4 (539.2)	99.3	3359.1 (957.3)	1580.4 (539.2)	99.3	3311.5 (938.2)	1580.4 (539.2)	99.3	3307.1 (935.0)	1580.4 (539.2)	99.3	3390.9 (962.5)	1580.3 (539.2)	99.3	2831.8 (543.0)	18.8C	
		1908.9	1796.2C		1779.6	1336.0C		1763.5	1290.8C		1764.5	1310.6C		1802.8	1177.1C		1935.8	1039.8	(543.0)
			1039.0 (527.2)		1974.4 (530.0)	200.1 (957.3)		1974.4 (530.0)	215.5 (938.2)		1974.4 (530.0)	221.8 (935.0)		1974.4 (530.0)	214.7 (962.5)		1974.4 (530.0)		
10F	4000	2768.5 (687.7)	1974.4 (657.7)	99.3	3705.2 (1243.9)	1974.4 (657.7)	99.3	3724.2 (1251.2)	1974.4 (657.7)	99.3	3731.3 (1253.7)	1974.4 (657.7)	99.3	3716.4 (1248.3)	1974.4 (657.7)	99.3	2734.8 (673.8)	127.0T	
		1633.8	2875.9C		1652.7	1975.8C		1660.2	1918.6C		1662.6	1926.0C		1656.8	1780.5C		1623.0	511.3	(673.8)
			499.1 (687.7)		1974.5 (530.0)	399.8 (1243.9)		1974.5 (530.0)	404.3 (1251.2)		1974.5 (530.0)	406.1 (1253.7)		1974.5 (530.0)	402.9 (1248.3)		1974.5 (530.0)		
9F	4000	2083.8 (940.8)	1974.5 (657.7)	99.3	2930.9 (1456.0)	1974.5 (657.7)	99.3	2924.9 (1452.8)	1974.5 (657.7)	99.3	2922.8 (1451.2)	1974.5 (657.7)	99.3	2927.7 (1451.9)	1974.5 (657.7)	99.3	2071.8 (927.5)	279.5T	
		531.5	3965.3C		528.4	2626.5C		527.8	2551.7C		528.3	2540.9C		532.1	2377.5C		541.3	989.1	(927.5)
			1020.8 (940.8)		1974.5 (530.0)	1874.1 (1456.0)		1974.5 (530.0)	1869.3 (1452.8)		1974.5 (530.0)	1866.2 (1451.2)		1974.5 (530.0)	1863.5 (1451.9)		1974.5 (530.0)		
8F	4075	401.6 (1151.7)	1974.5 (657.7)	99.3	1313.1 (1653.8)	1974.5 (657.7)	99.3	1316.9 (1660.0)	1974.5 (657.7)	99.3	1319.0 (1664.4)	1974.5 (657.7)	99.3	1319.6 (1669.7)	1974.5 (657.7)	99.3	396.8 (1172.4)	445.1T	
		1498.8	5067.4C		1415.8	3287.3C		1422.1	3187.5C		1427.3	3151.2C		1435.4	2962.7C		1537.6	3472.1	(1172.4)
			3399.1 (1151.7)		3975.2 (1145.1)	4144.6 (1653.8)		3975.3 (1145.1)	4161.1 (1660.0)		3975.3 (1145.1)	4173.5 (1664.4)		3975.3 (1145.1)	4190.3 (1669.7)		3975.3 (1145.1)		
7F	4000	108.5 (809.1)	3975.3 (1282.6)	103.6	2791.5 (2259.7)	3975.3 (1282.6)	103.7	2773.8 (2256.7)	3975.3 (1282.6)	103.7	2761.2 (2253.4)	3975.3 (1282.6)	103.7	2743.6 (2249.9)	3975.2 (1282.6)	103.7	0.0 (776.2)	1264.4T	
		1140.7	6851.4C		697.4	3978.5C		710.4	3840.5C		718.2	3765.7C		730.0	3537.7C		1198.4	2396.9	(776.2)
			2389.9 (809.1)		3975.2 (1145.0)	186.3 (2259.7)		3975.2 (1145.0)	194.7 (2256.7)		3975.2 (1145.0)	197.5 (2253.4)		3975.2 (1145.0)	203.9 (2249.9)		3975.2 (1145.0)		
6F	4000	1055.8 (1235.3)	3975.2 (1282.6)	103.6	2509.1 (2225.2)	3975.2 (1282.6)	103.7	2501.5 (2226.2)	3975.2 (1282.6)	103.7	2499.1 (2228.1)	3975.2 (1282.6)	103.7	2492.8 (2231.1)	3975.2 (1282.6)	103.7	1044.3 (1185.4)	2098.3T	
		851.5	8650.8C		926.6	4683.2C		935.7	4499.1C		941.1	4377.3C		951.9	4102.2C		785.9	2616.1	(1185.4)
			2758.7 (1235.3)		3975.2 (1145.0)	4362.2 (2225.2)		3975.2 (1145.0)	4373.0 (2226.2)		3975.2 (1145.0)	4381.4 (2228.1)		3975.2 (1145.0)	4396.7 (2231.1)		3975.2 (1145.0)		
5F	4000	480.4 (1287.4)	3975.2 (1282.6)	103.6	2322.0 (2278.0)	3975.2 (1282.6)	103.7	2305.7 (2288.6)	3975.2 (1282.6)	103.7	2292.7 (2296.2)	3975.2 (1282.6)	103.7	2272.1 (2304.6)	3975.2 (1282.6)	103.7	497.8 (1500.5)	2935.9T	
		1507.4	10449.3C		1195.3	5382.4C		1227.9	5152.2C		1252.6	4983.9C		1286.3	4661.7C		1818.7	4215.5	(1500.5)
			3495.1 (1287.4)		3975.1 (1183.2)	4712.5 (2278.0)		3975.1 (1183.2)	4761.5 (2288.6)		3975.1 (1183.2)	4797.9 (2296.2)		3975.1 (1183.2)	4844.6 (2304.6)		3975.1 (1183.2)		
4F	4000	164.8 (1349.7)	3975.1 (1320.8)	97.5	2034.8 (2667.2)	3975.1 (1320.8)	97.5	1990.0 (2649.5)	3975.1 (1320.8)	97.5	1956.3 (2637.4)	3975.1 (1320.8)	97.5	1912.6 (2623.2)	3975.1 (1320.8)	97.5	828.0 (1097.0)	3823.0T	
		2248.7	12298.8C		2083.4	6093.6C		2100.9	5810.9C		2115.9	5590.0C		2137.4	5214.8C		2521.7	4215.5	(1097.0)
			4332.7 (1349.7)		3975.1 (1183.2)	6201.6 (2667.2)		3975.1 (1183.2)	6191.7 (2649.5)		3975.1 (1183.2)	6188.1 (2637.4)		3975.1 (1183.2)	6187.6 (2623.2)		3975.1 (1183.2)		
3F	4000	1101.5 (1498.9)	3975.1 (1320.8)	97.5	469.9 (2483.1)	3975.1 (1320.8)	97.5	482.4 (2493.0)	3975.1 (1320.8)	97.5	490.4 (2494.5)	3975.1 (1320.8)	97.5	498.9 (2490.7)	3975.1 (1320.8)	97.5	958.3 (1552.8)	4695.2T	
		3415.7	14148.2C		3364.1	6808.4C		3366.8	6474.5C		3361.1	6202.0C		3346.7	5775.3C		3355.8	5753.3	(1552.8)
			5730.0 (1498.9)		3975.0 (1180.3)	7198.0 (2483.1)		3975.0 (1180.3)	7216.1 (2493.0)		3975.0 (1180.3)	7212.7 (2494.5)		3975.0 (1180.3)	7192.3 (2490.7)		3975.0 (1180.3)		
2F	4575	2415.6 (1200.0)	3975.0 (1323.7)	101.6	506.6 (2602.6)	3975.0 (1323.7)	101.6	527.5 (2599.6)	3975.0 (1323.7)	101.6	531.1 (2612.8)	3975.0 (1323.7)	101.6	523.6 (2642.4)	3975.0 (1323.7)	101.6	2545.9 (1254.7)	5516.7T	
		4268.3	15975.7C		4525.1	7499.3C		4541.2	7132.0C		4565.2	6826.2C		4603.4	6366.0C		4483.1	6420.3	(1254.7)
			6121.0 (1200.0)		5583.2 (1461.7)	8543.6 (2602.6)		5497.5 (1205.6)	8554.9 (2599.6)		5534.2 (1223.8)	8458.7 (2494.5)		5485.1 (1219.9)	8485.1 (2642.4)		7675.0 (1546.6)		
1F		19081.1 0.0	321.0 (2122.8)	245.1	8939.5 0.0	5663.1 (1866.7)	591.0	8816.9 0.0	5657.0 (1884.9)	562.3	8458.7 0.0	5677.8 (1881.0)	527.4	8299.0 0.0	5840.6 (2207.7)	1541.0	6262.4 0.0		
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000																	
		1	2	3	4	5	6												
		A フレーム (S=1/272)																	

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




44675		4000		4075		4000		4000		4000		4000		4575							
793.0 (214.4)	427.2	799.2 (191.8)	472.1	883.5 (250.5)	456.2	728.3 (328.8)	167.4	274.2 (347.2)	318.2	199.3 (133.7)	427.3	124.5 (269.4)	335.1	83.0 (334.2)	653.2	502.6 (109.3)	689.0	80.4 (239.7)	489.4	224.8 (653.1)	1339.0
796.7 (265.3)	393.8C (214.4)	800.4 (289.6)	863.4C (191.8)	807.2 (291.7)	1306.2C (250.5)	807.3 (291.7)	1734.7C (328.8)	807.3 (291.7)	2132.6C (347.2)	807.3 (295.2)	2508.0C (133.7)	807.3 (295.2)	2861.6C (269.4)	807.2 (295.2)	3194.1C (334.2)	807.2 (295.2)	3503.9C (109.3)	807.2 (295.2)	3818.4C (239.7)	4175.1C (653.1)	
10.1		87.1		87.1		87.1		87.1		84.5		84.5		84.5		84.5		84.5		92.6	
1053.4 (375.9)	412.1	1215.7 (488.4)	382.6	1522.3 (617.2)	469.3	1325.9 (693.9)	142.1	851.6 (649.8)	256.8	594.4 (555.8)	353.8	688.4 (613.0)	357.4	548.7 (700.0)	645.5	113.8 (462.2)	674.8	562.6 (638.3)	526.4	295.8 (883.5)	
519.2 (203.3)	189.4C (375.9)	795.1 (319.9)	495.0C (183.2)	1350.2 (484.3)	933.6C (617.2)	1350.2 (484.3)	1363.2C (693.9)	1350.2 (484.3)	1760.8C (649.8)	1350.2 (490.3)	2080.5C (133.7)	1350.2 (490.3)	2350.5C (613.0)	1350.2 (490.3)	2585.7C (700.0)	1350.2 (490.3)	2783.6C (462.2)	1350.2 (490.3)	2993.6C (638.3)	3297.1C (883.5)	
58.7		139.4		141.2		141.2		141.2		137.1		137.1		137.1		137.1		137.1		145.2	
931.3 (323.7)	362.8	1273.8 (608.4)	205.5	1609.8 (729.6)	365.1	1526.7 (830.0)	110.8	1083.5 (756.9)	207.7	960.6 (741.1)	303.7	897.5 (744.4)	372.4	804.9 (847.7)	641.2	356.5 (600.5)	668.1	823.2 (802.8)	546.4	488.6 (957.9)	1145.6
502.6 (186.7)	232.2C (323.7)	795.1 (319.9)	580.3C (608.4)	1350.2 (484.3)	911.7C (729.6)	1350.2 (484.3)	1248.8C (830.0)	1350.2 (484.3)	1572.7C (756.9)	1350.2 (490.3)	1890.9C (741.1)	1350.2 (490.3)	2201.6C (744.4)	1350.2 (490.3)	2477.8C (847.7)	1350.2 (490.3)	2738.6C (600.5)	1350.2 (490.3)	3005.3C (802.8)	3306.8C (957.9)	
18.8		139.4		141.2		141.2		141.2		137.1		137.1		137.1		137.1		137.1		145.2	
1055.3 (376.2)	413.6	1205.8 (482.6)	326.8C (376.2)	1521.6 (615.0)	472.5	1321.8 (690.0)	144.6	848.7 (652.1)	263.8	568.2 (545.2)	361.9	687.1 (610.9)	355.2	540.1 (695.4)	646.2	107.6 (458.7)	674.9	554.8 (633.3)	525.6	290.9 (884.9)	1218.7
756.5 (266.5)	336.8C (376.2)	800.4 (289.6)	646.6C (482.6)	807.2 (291.7)	795.7C (615.0)	807.3 (291.7)	961.1C (690.0)	807.3 (291.7)	1126.3C (652.1)	807.2 (295.2)	1290.1C (545.2)	807.2 (295.2)	1630.0C (610.9)	807.2 (295.2)	1865.2C (695.4)	807.2 (295.2)	2107.3C (458.7)	807.2 (295.2)	2347.3C (633.3)	2558.0C (884.9)	
34.0		87.1		87.1		87.1		87.1		84.5		84.5		84.5		84.5		84.5		92.6	
1102.8 (409.9)	403.4	1160.8 (399.1)	479.8	1258.0 (464.8)	465.2	1089.1 (546.3)	157.2	617.1 (531.6)	289.8	2											


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

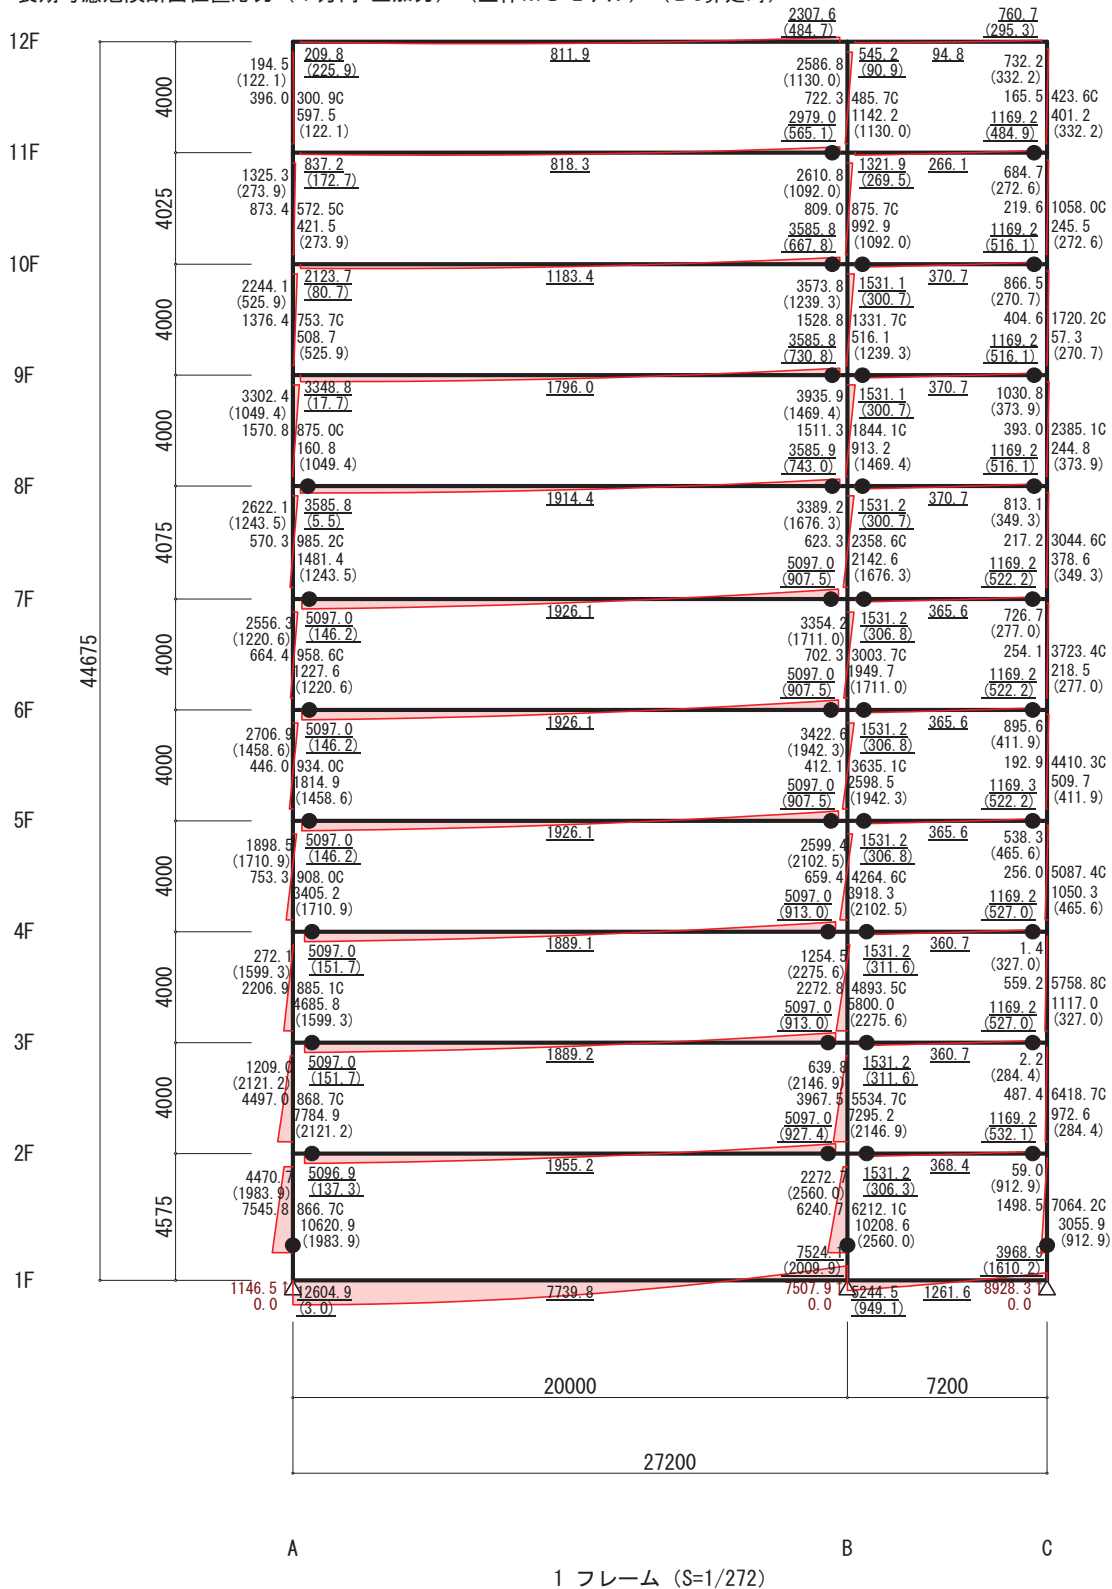


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

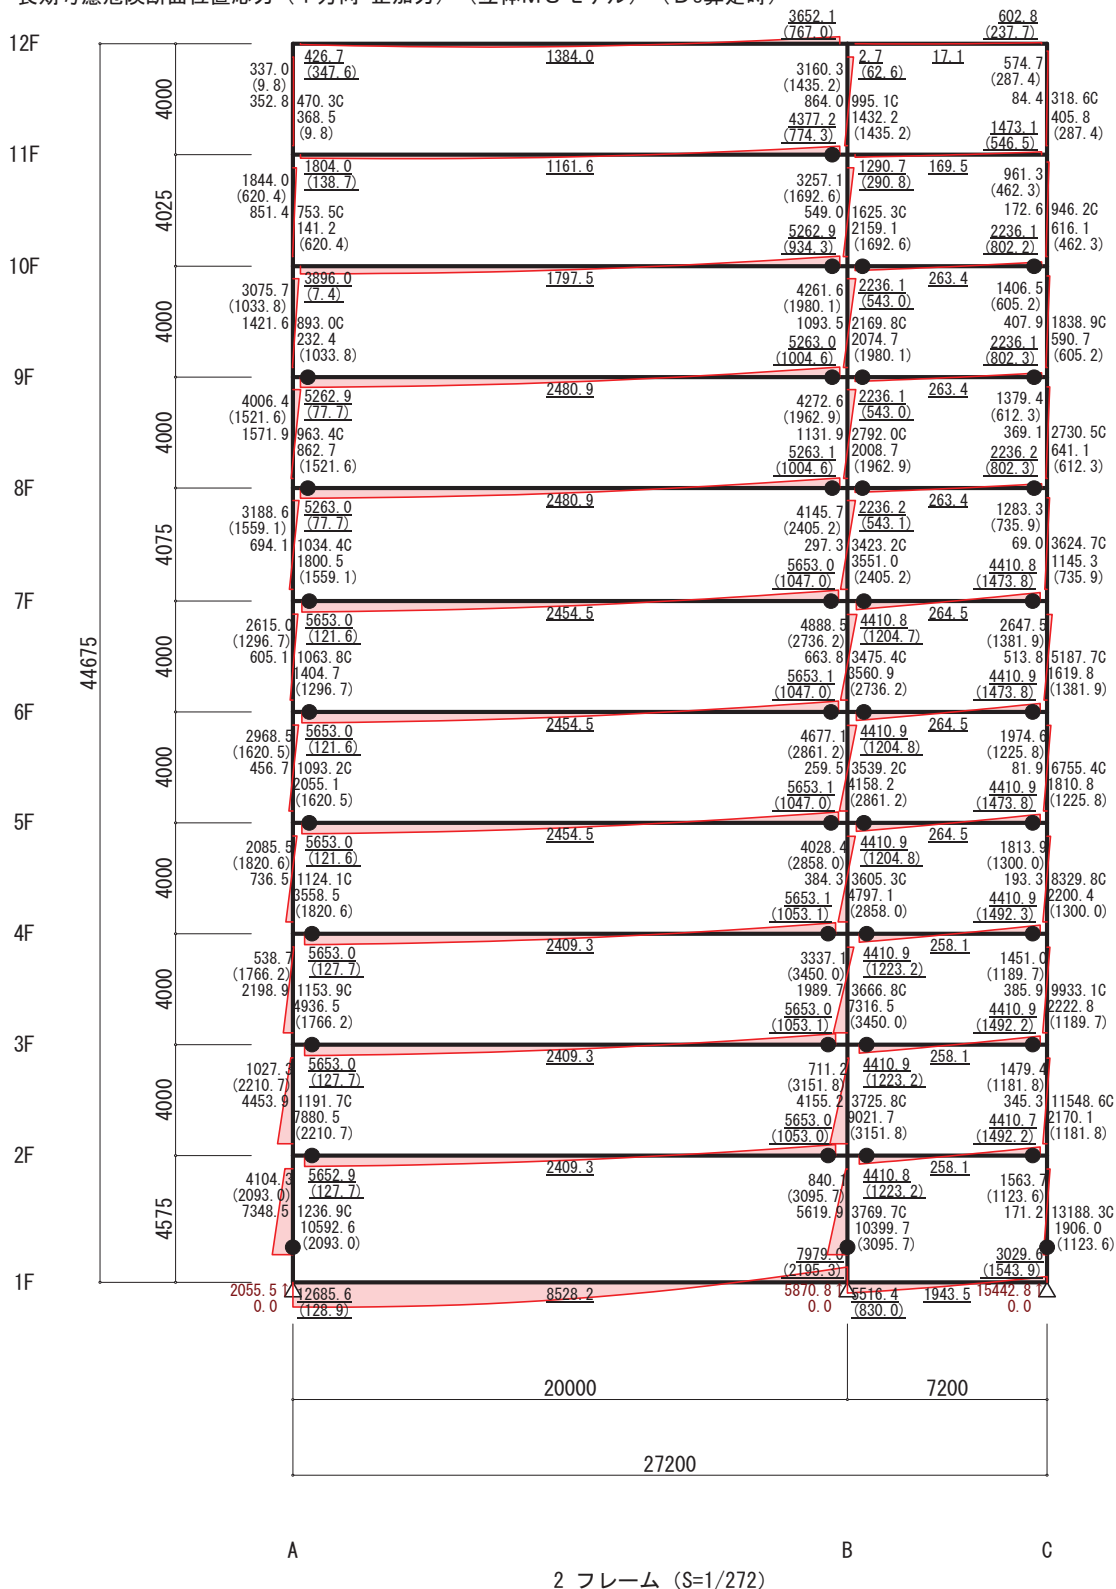


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

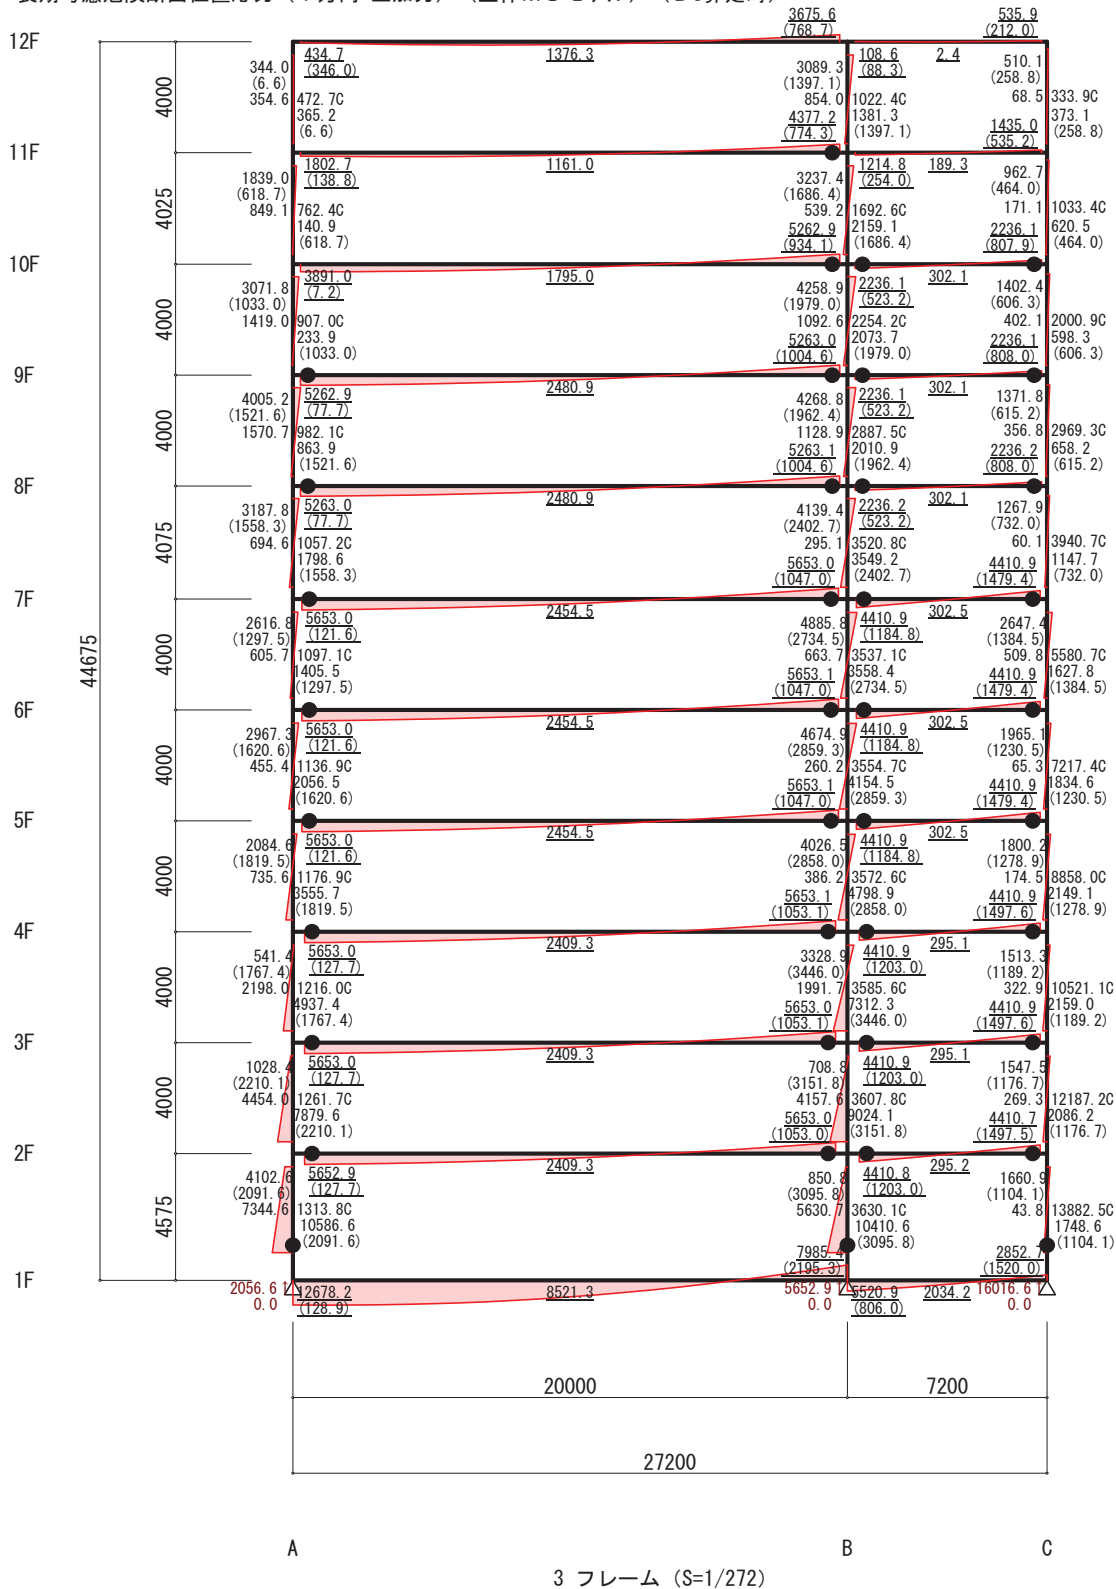


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

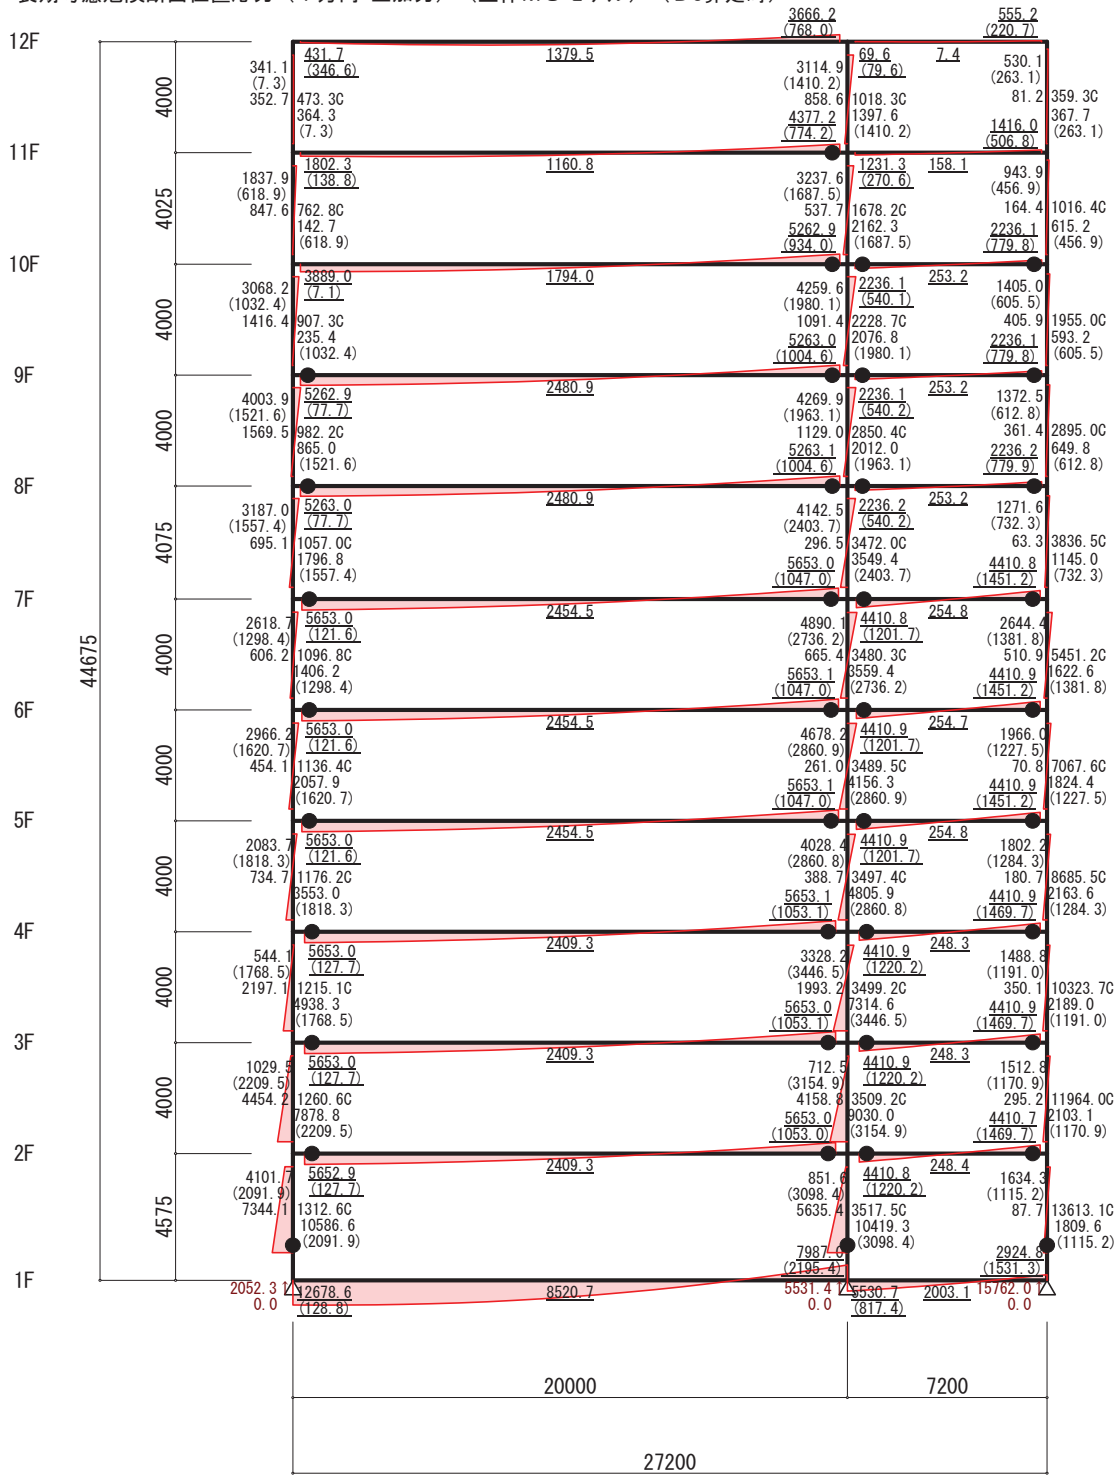


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

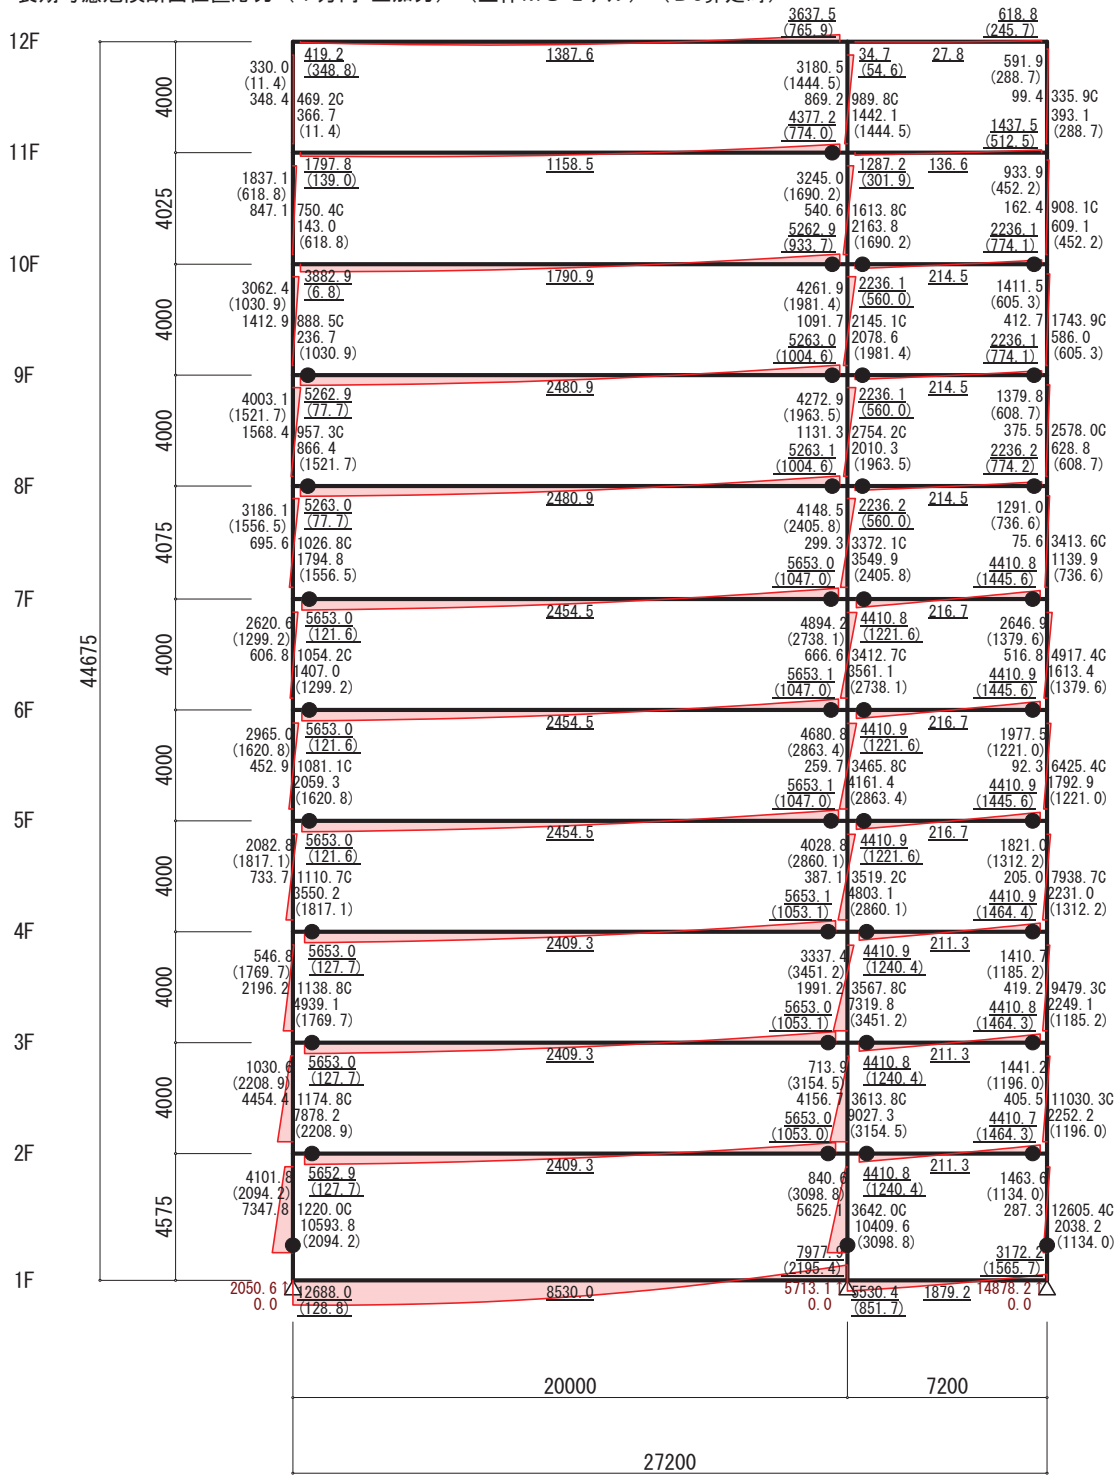


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

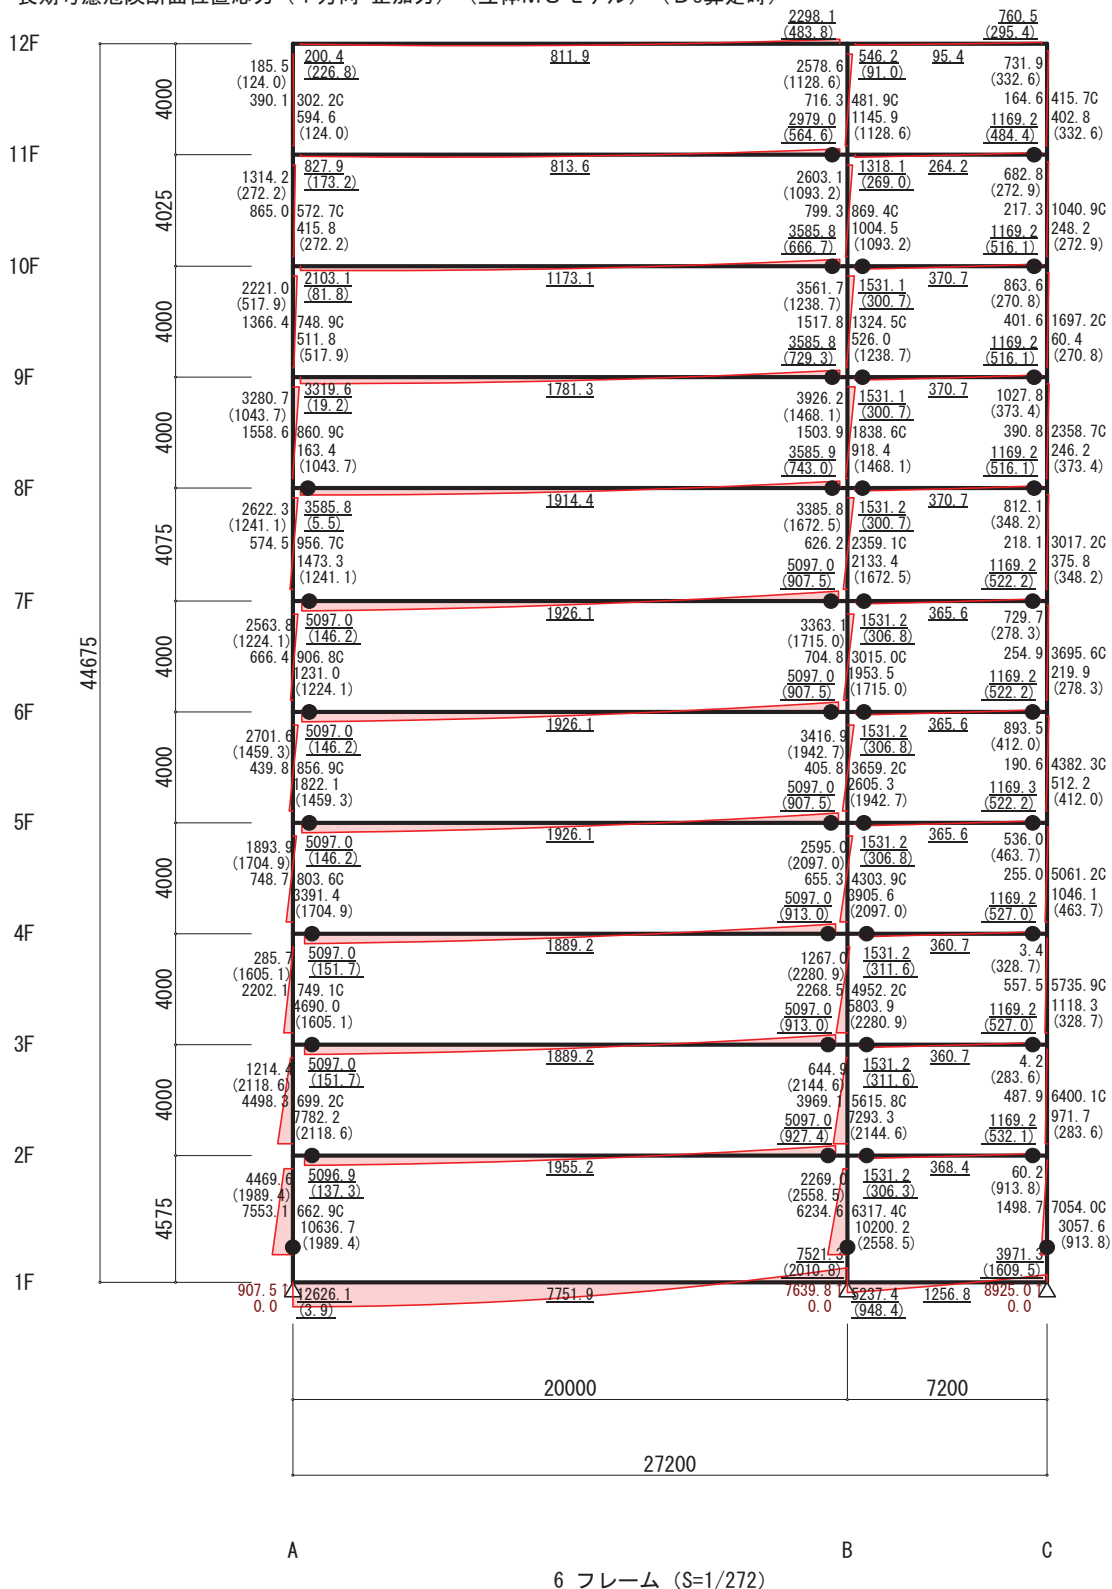


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

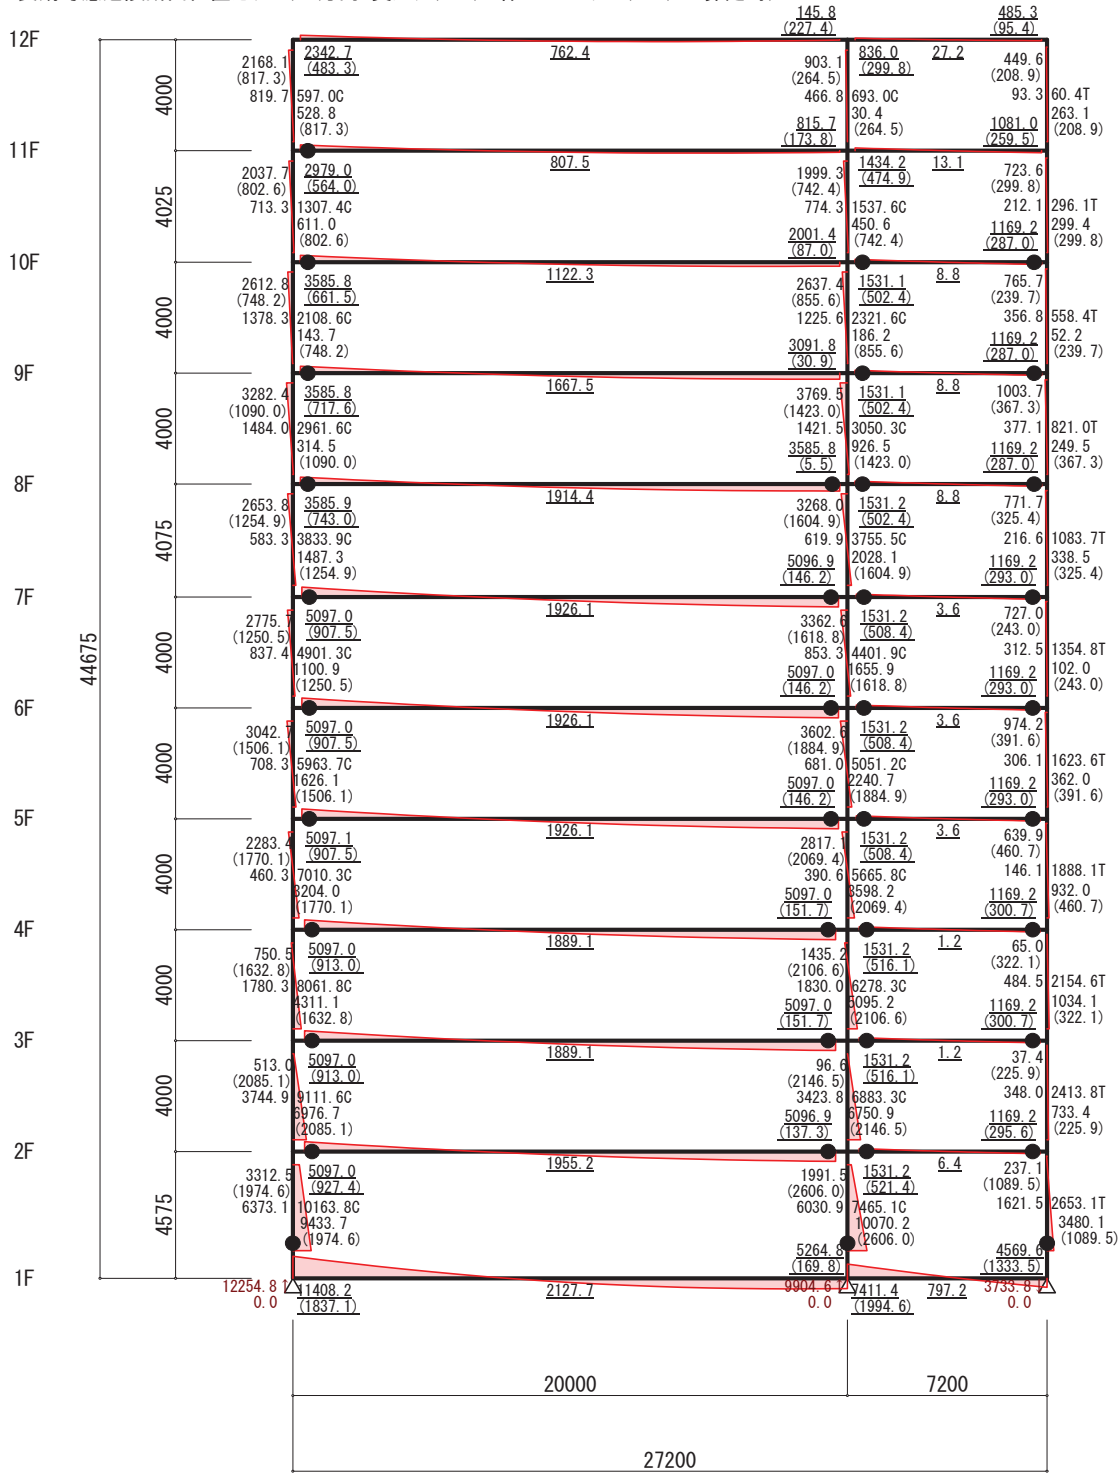


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

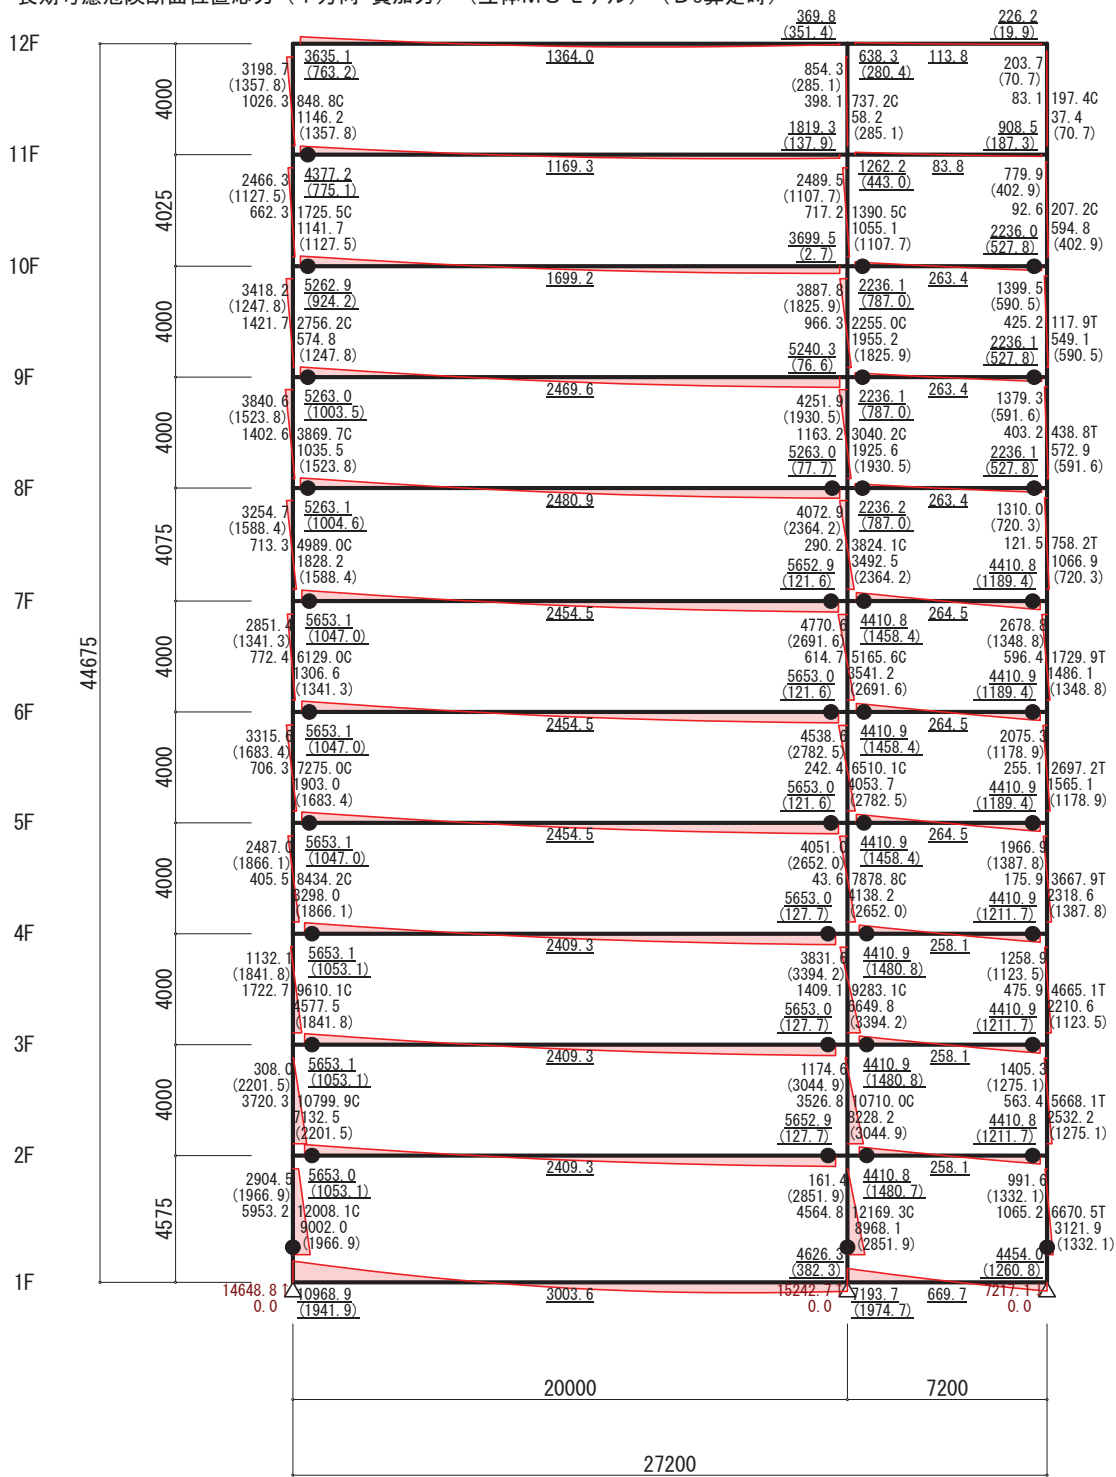


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

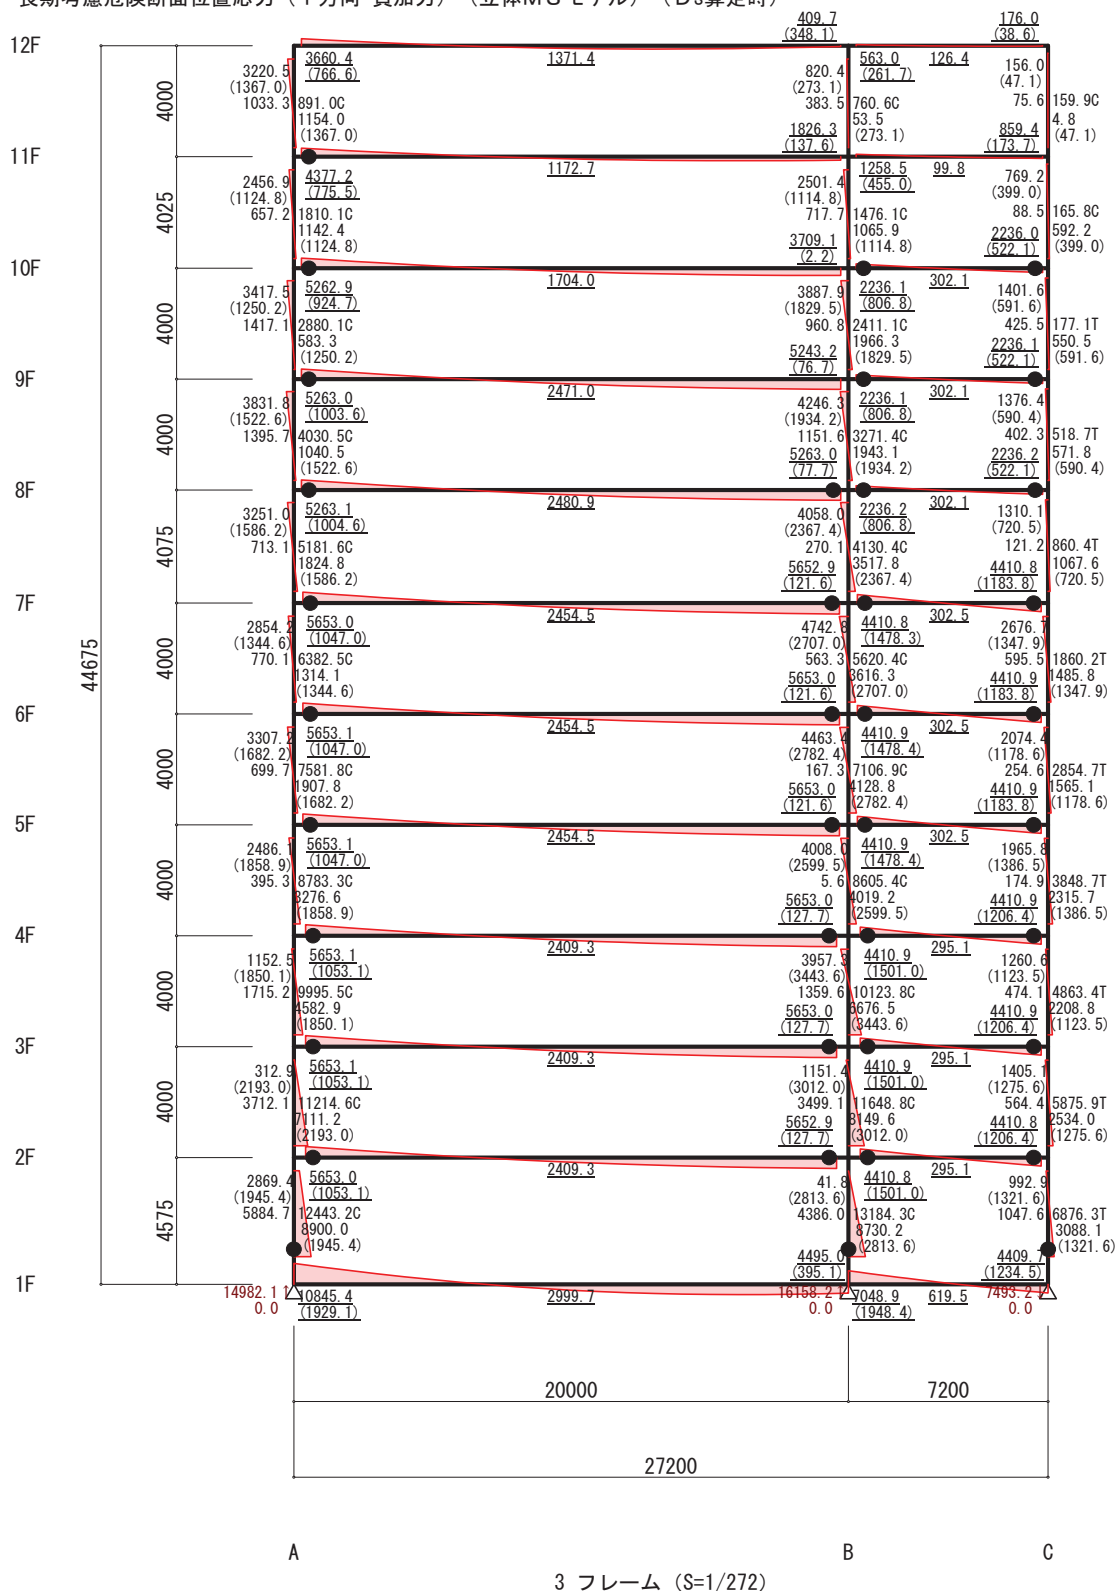

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

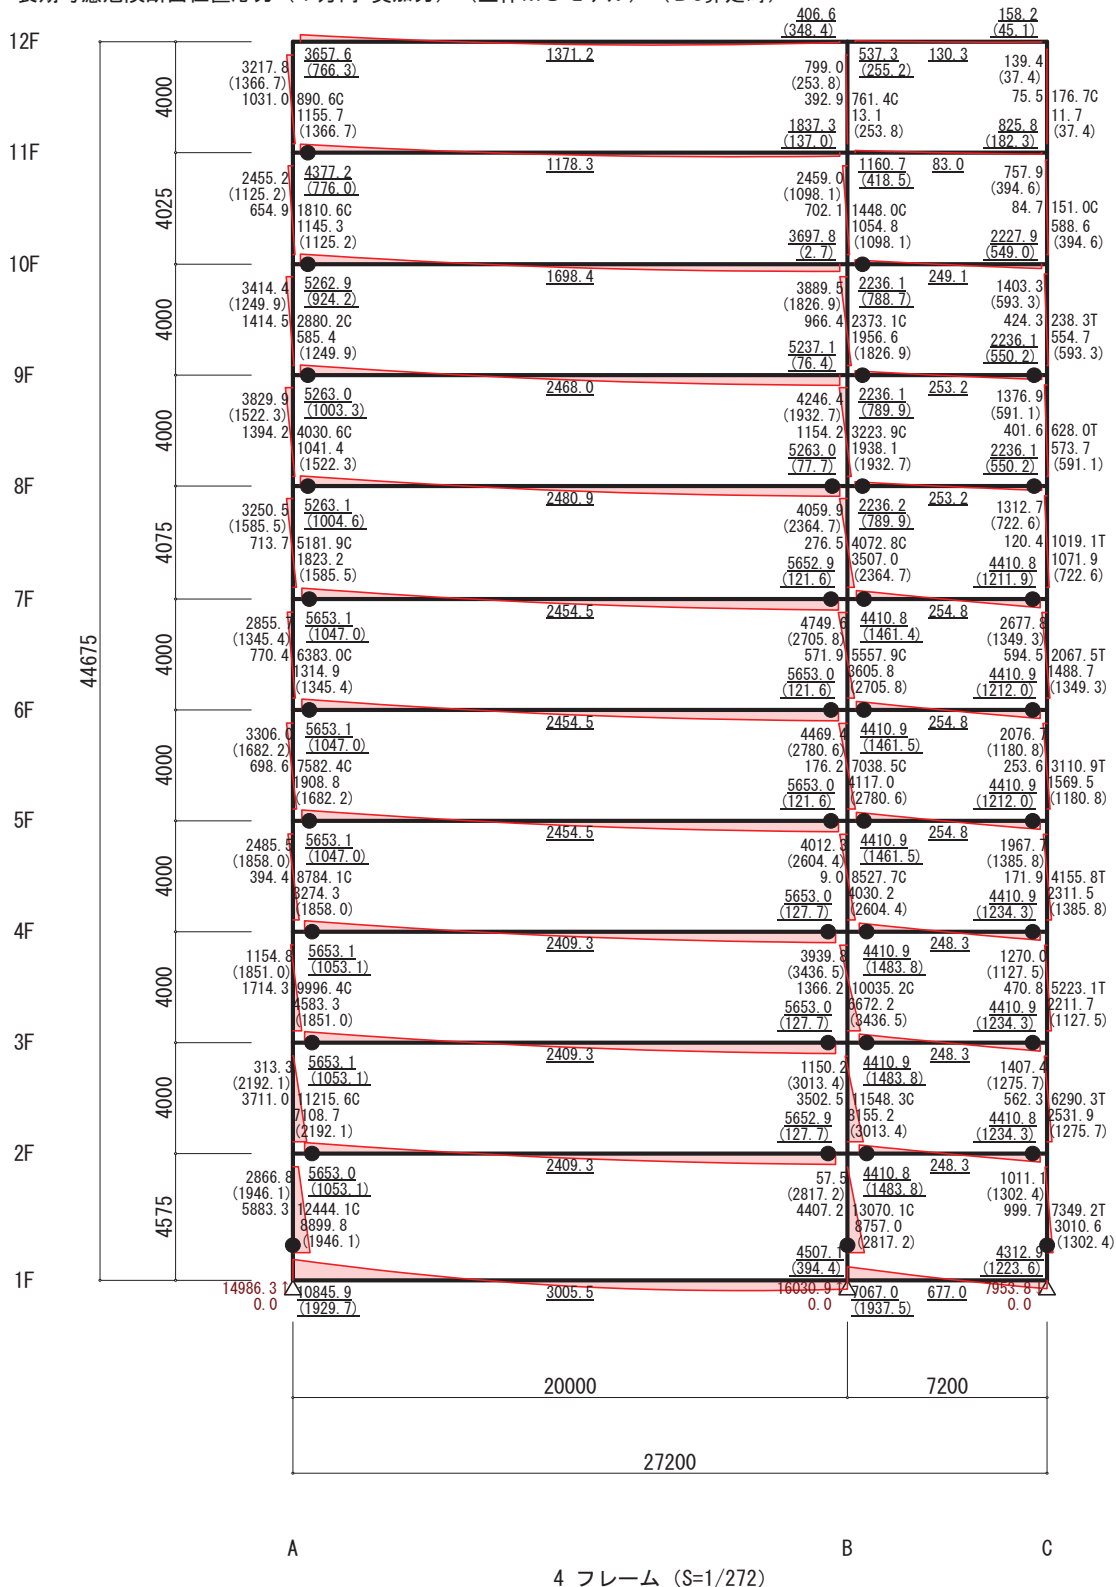

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

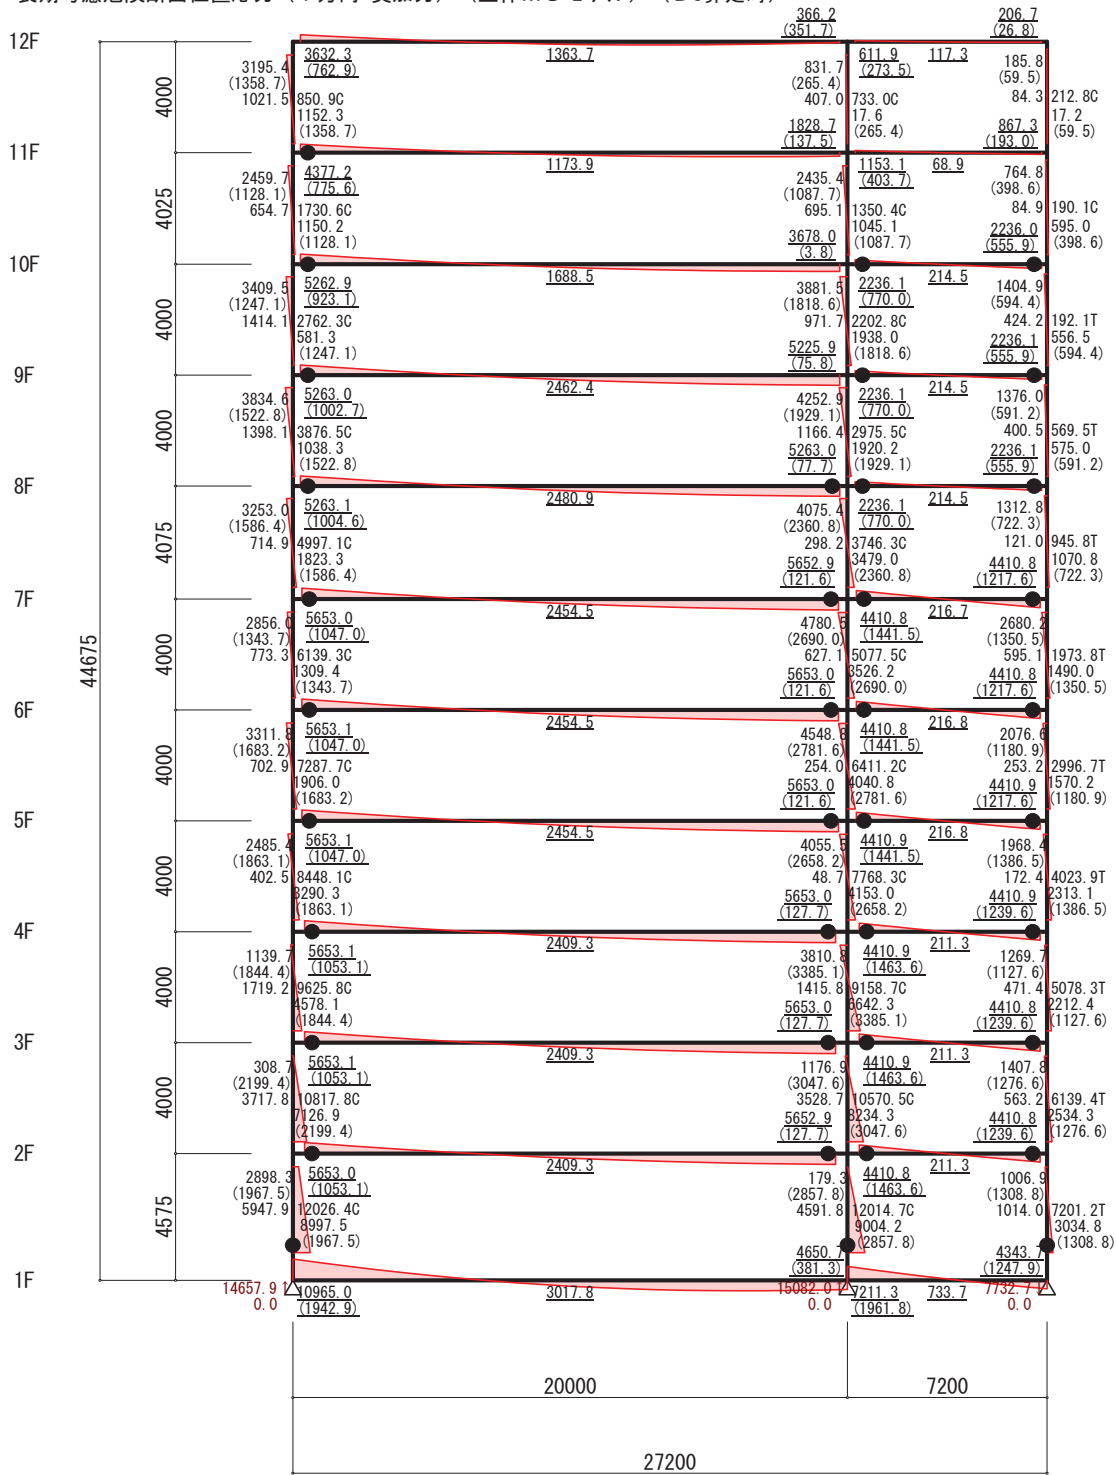


A

B

C




5 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

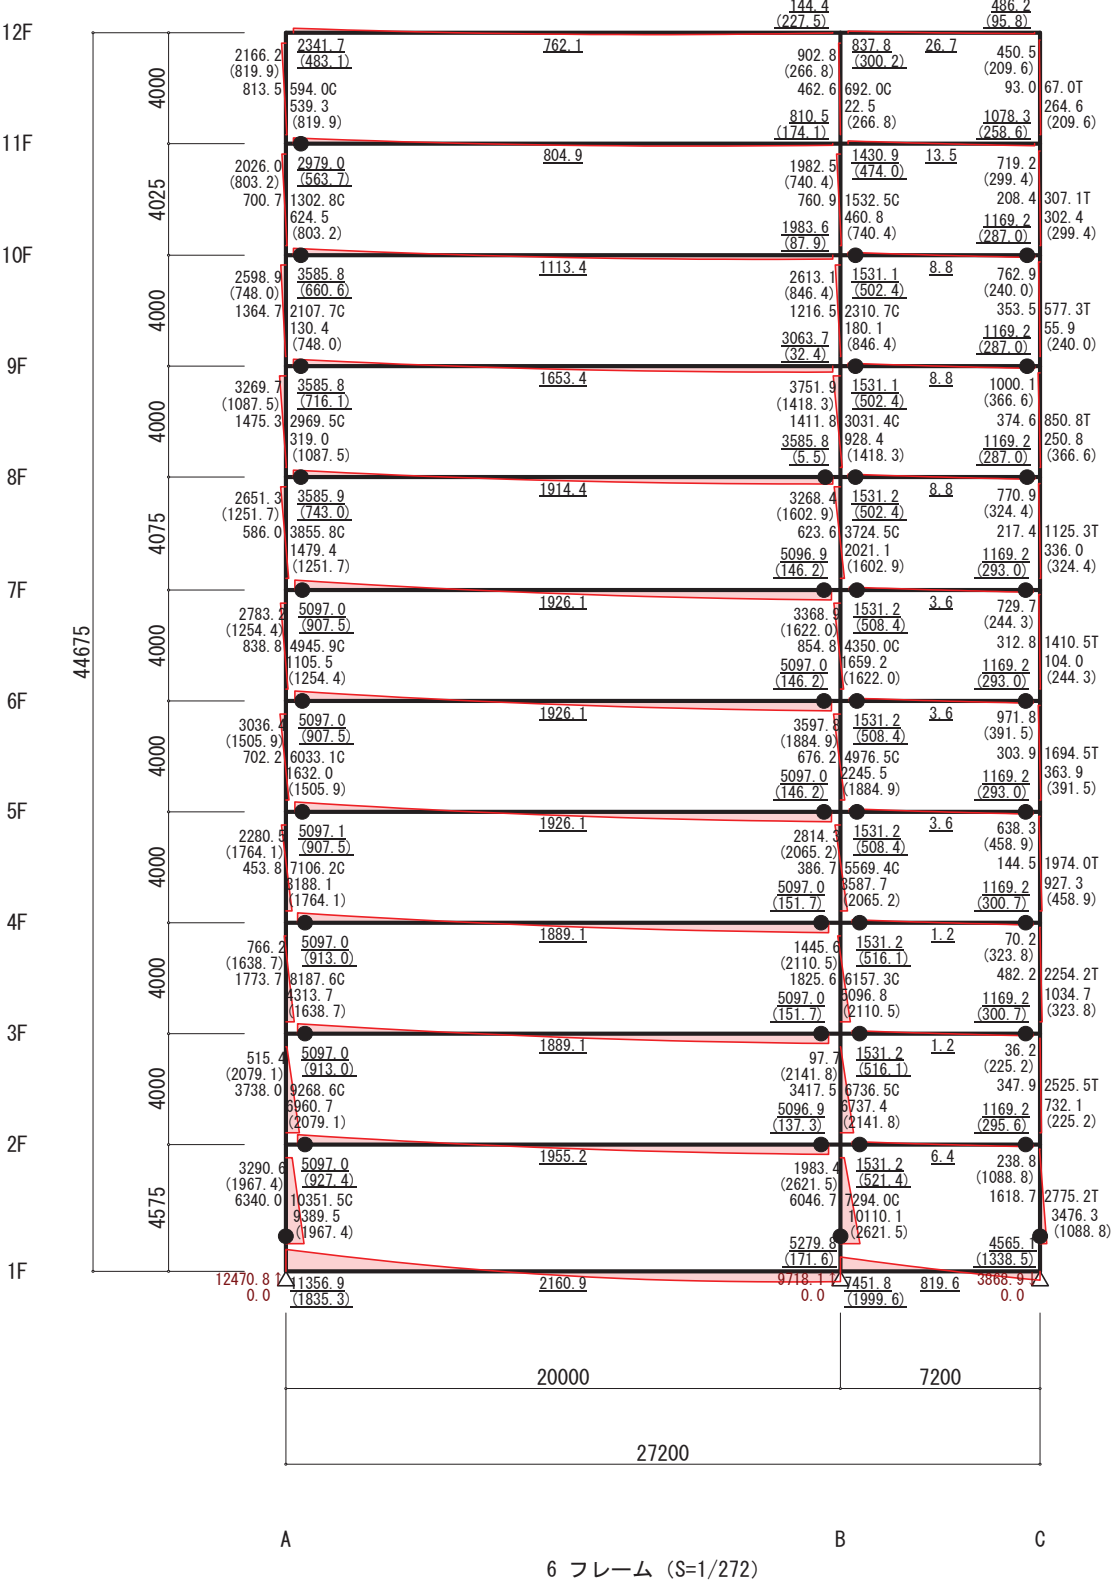

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

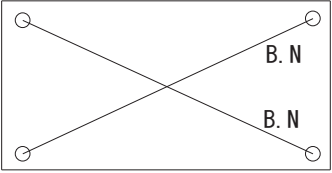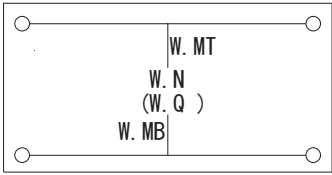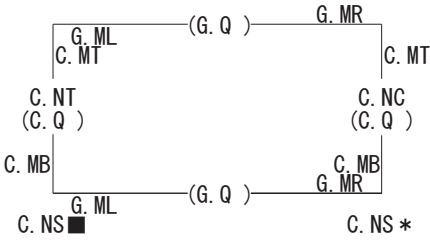

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

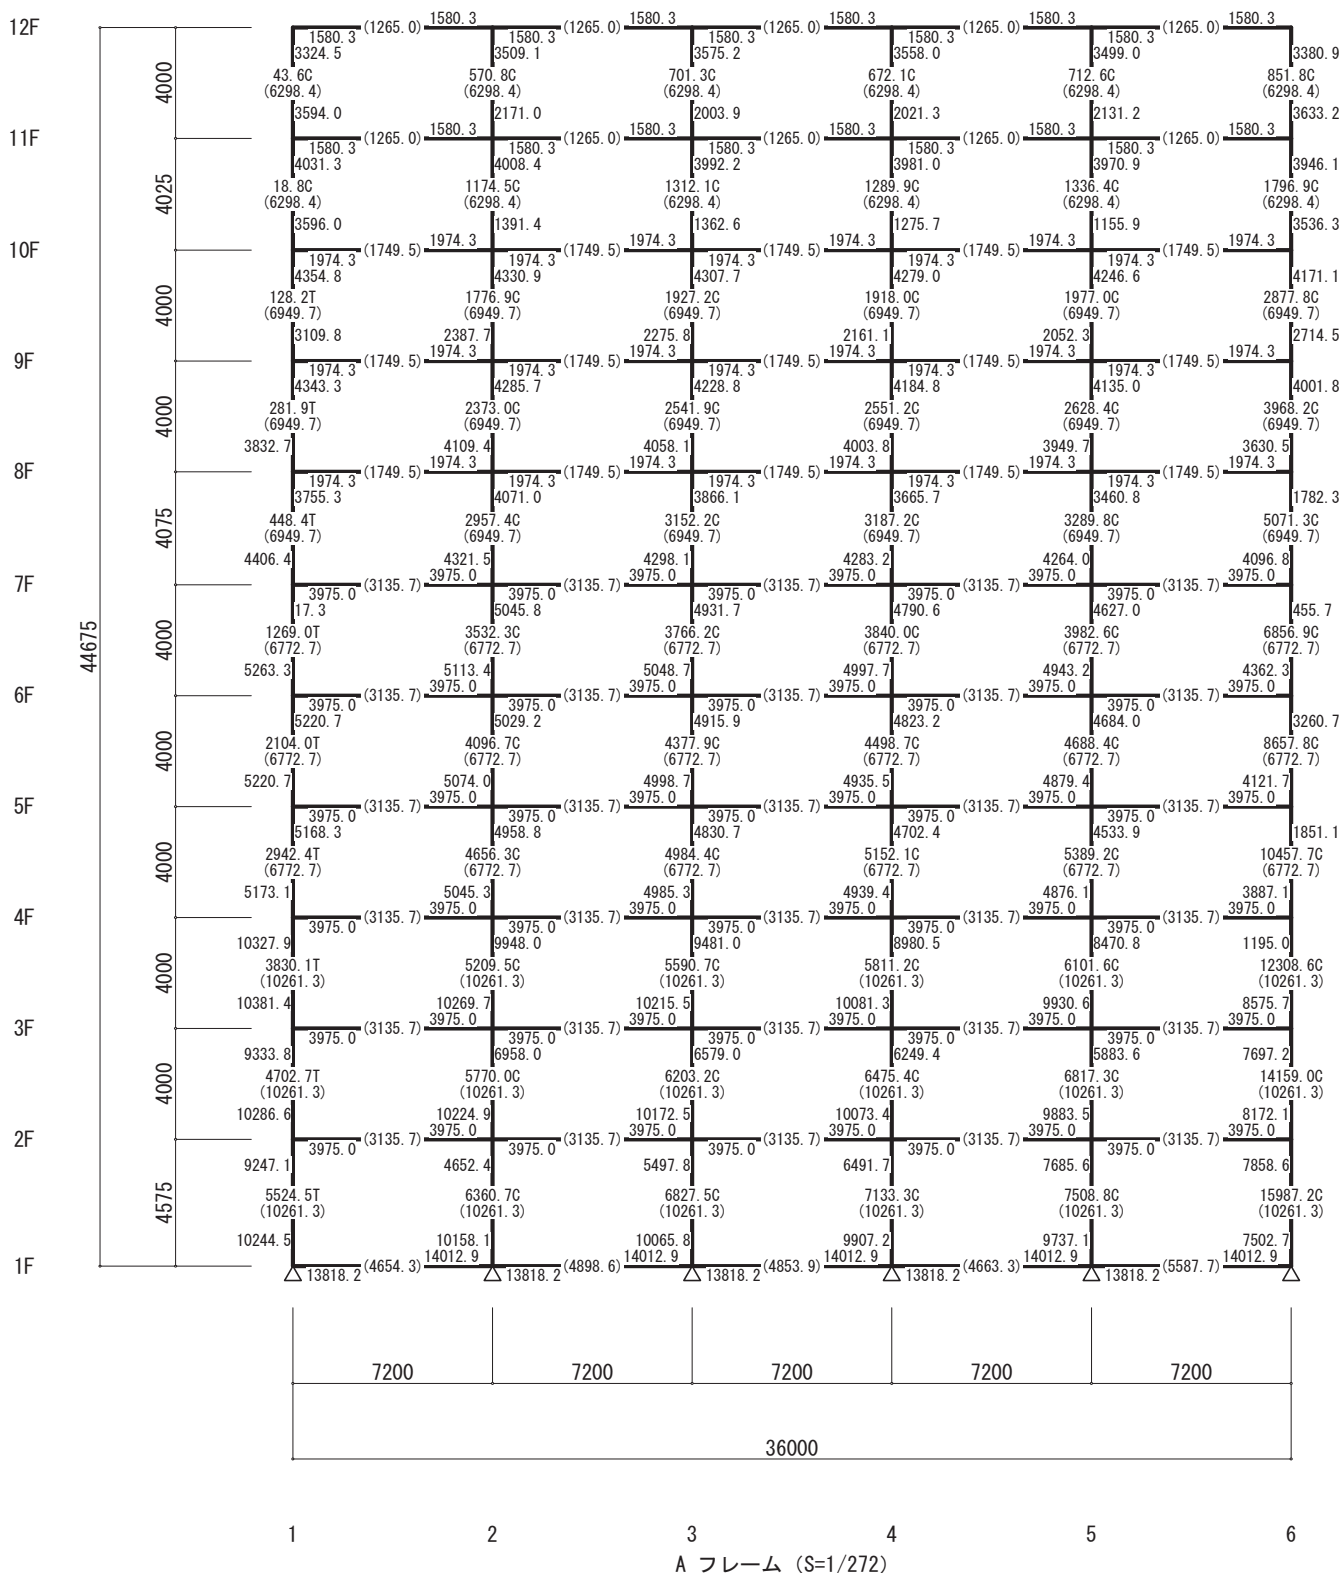


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

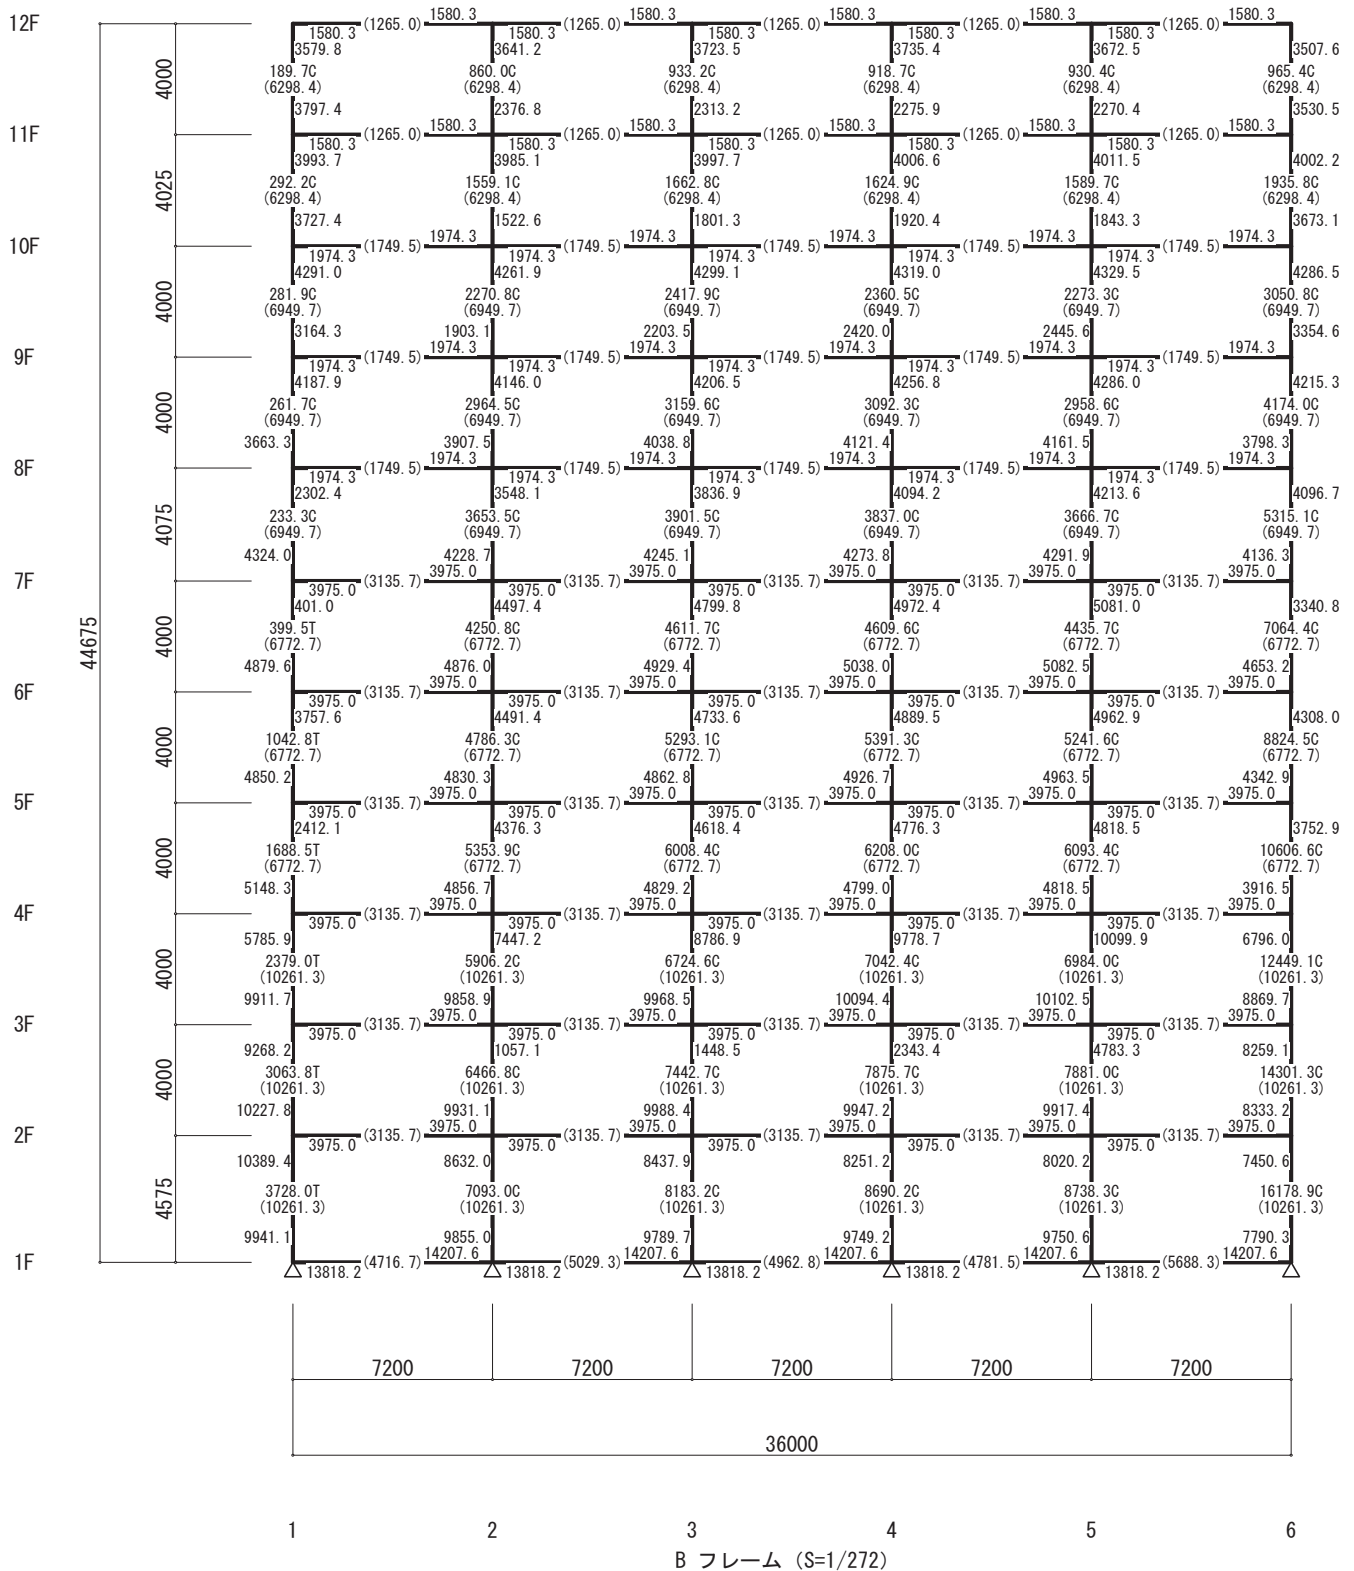


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

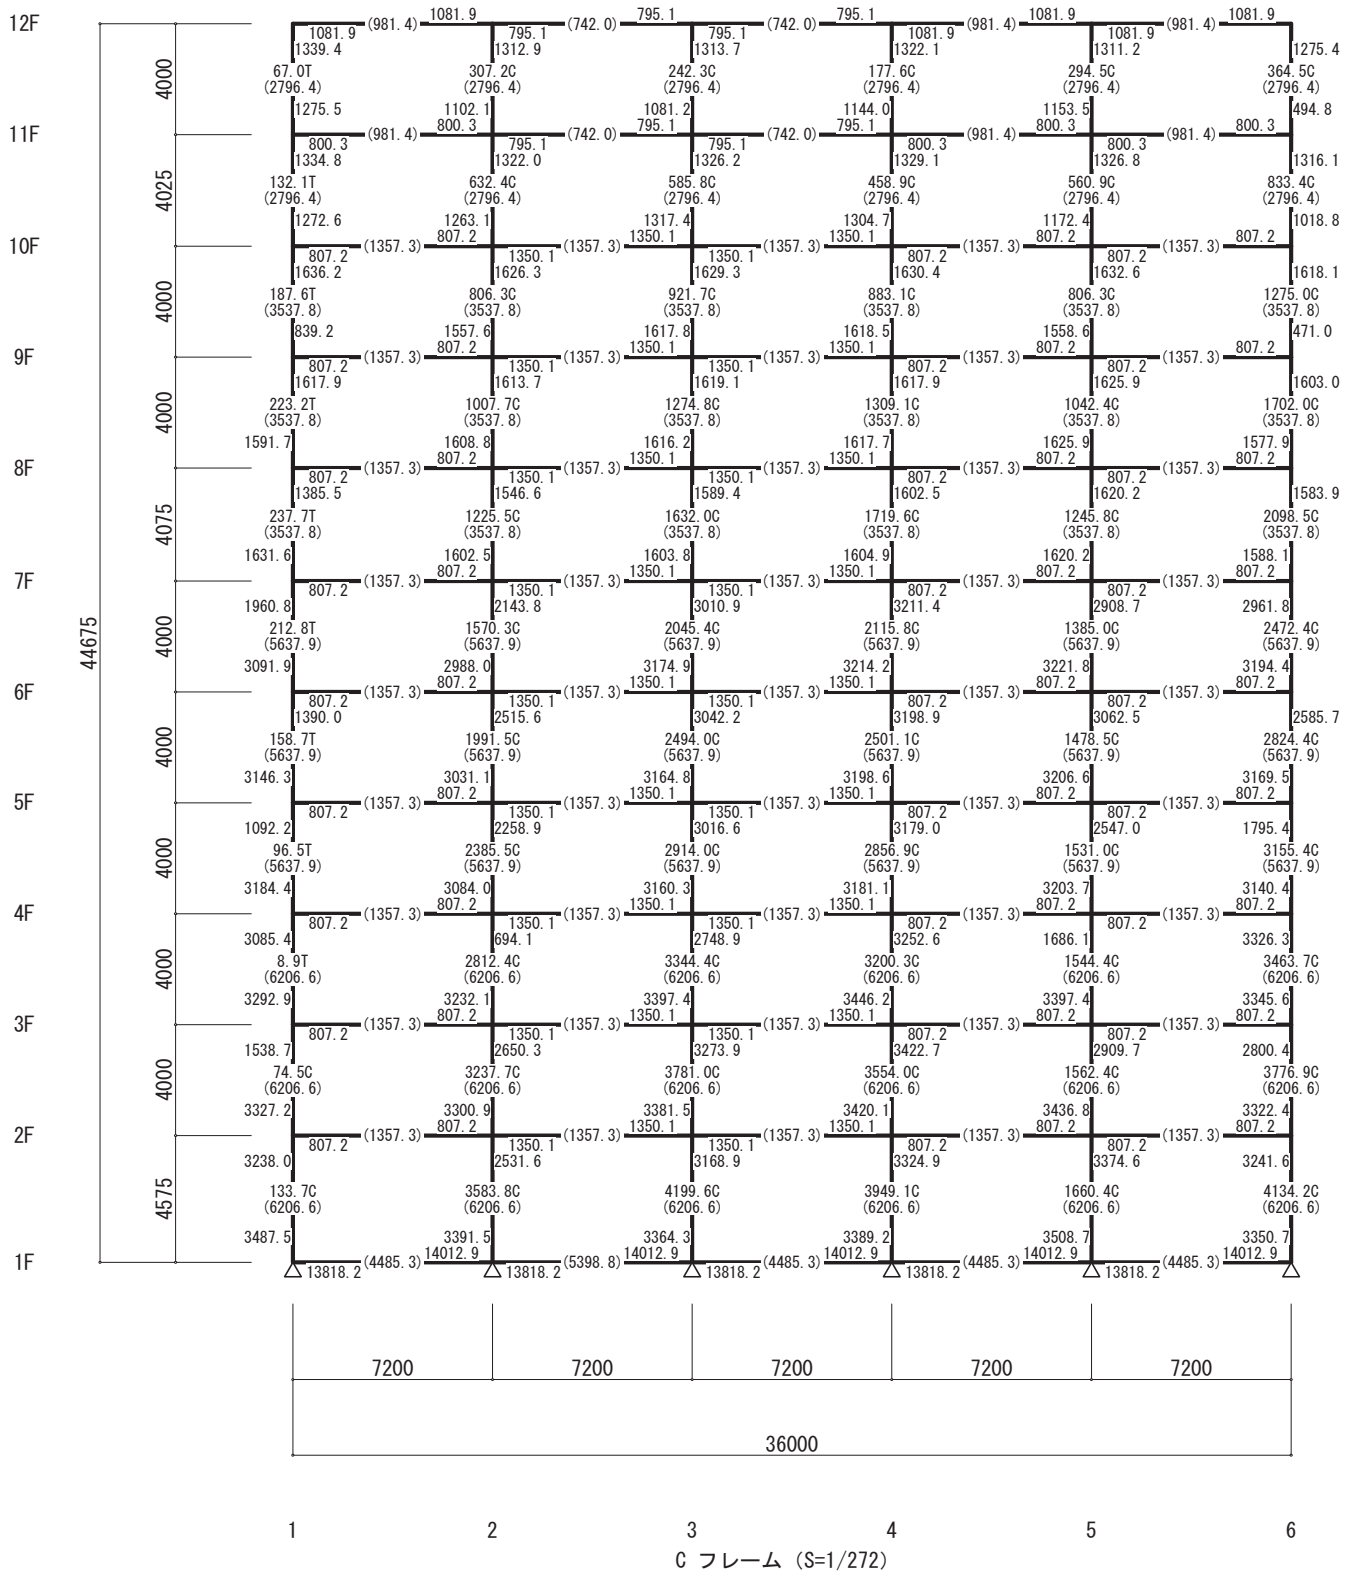


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

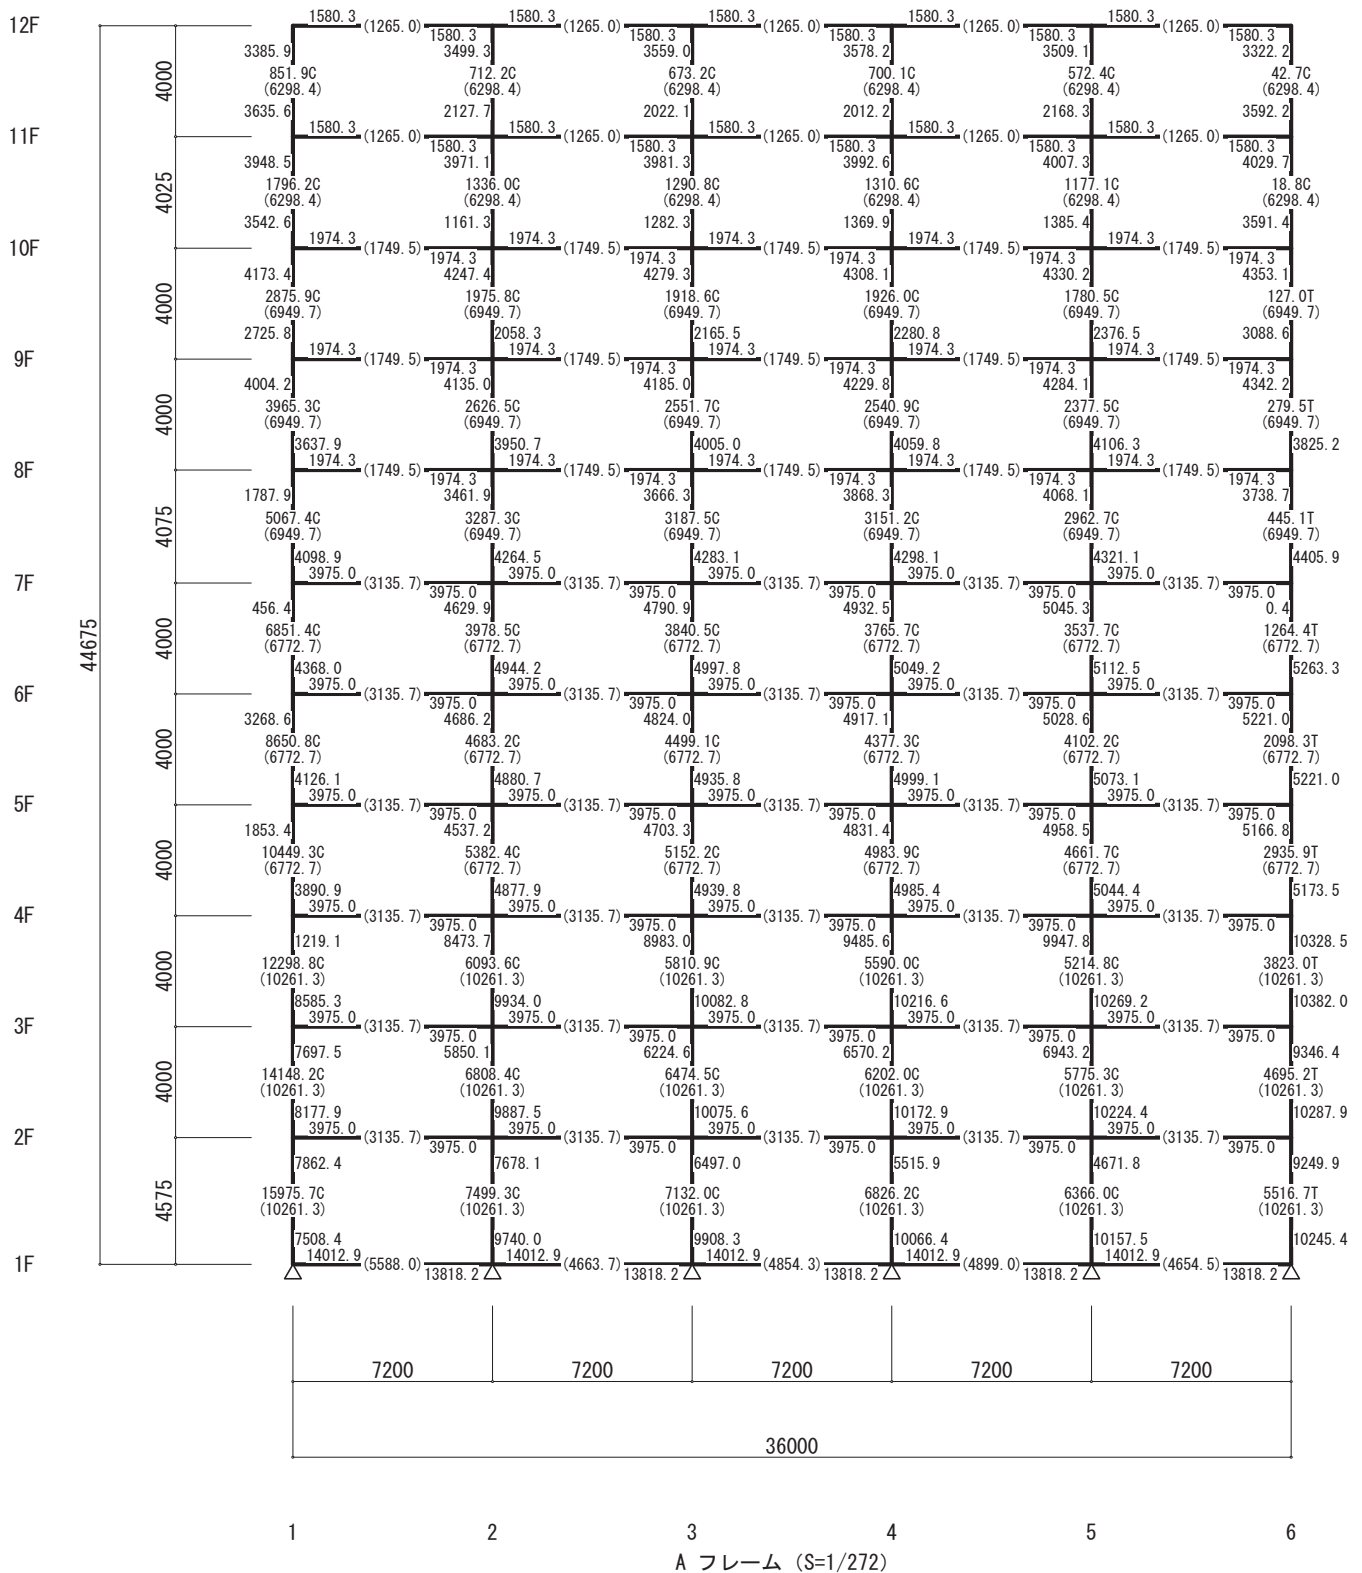


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

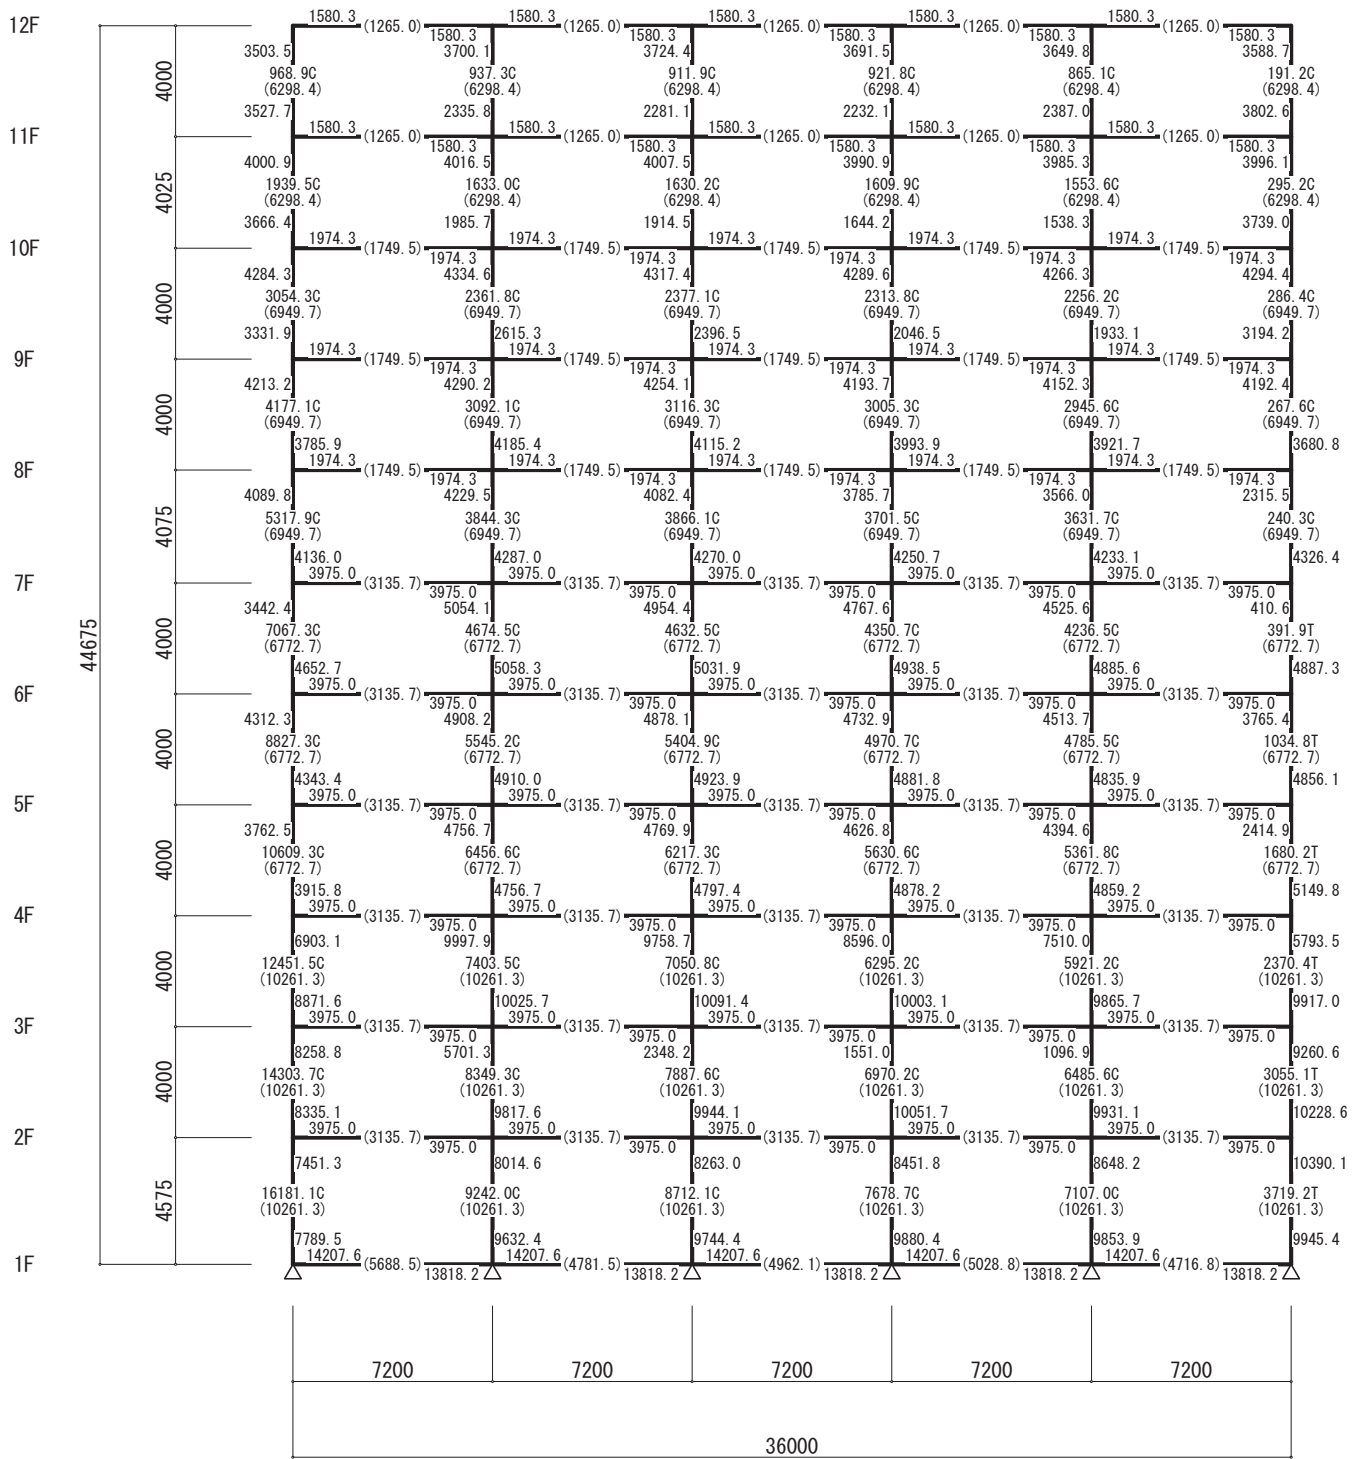


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

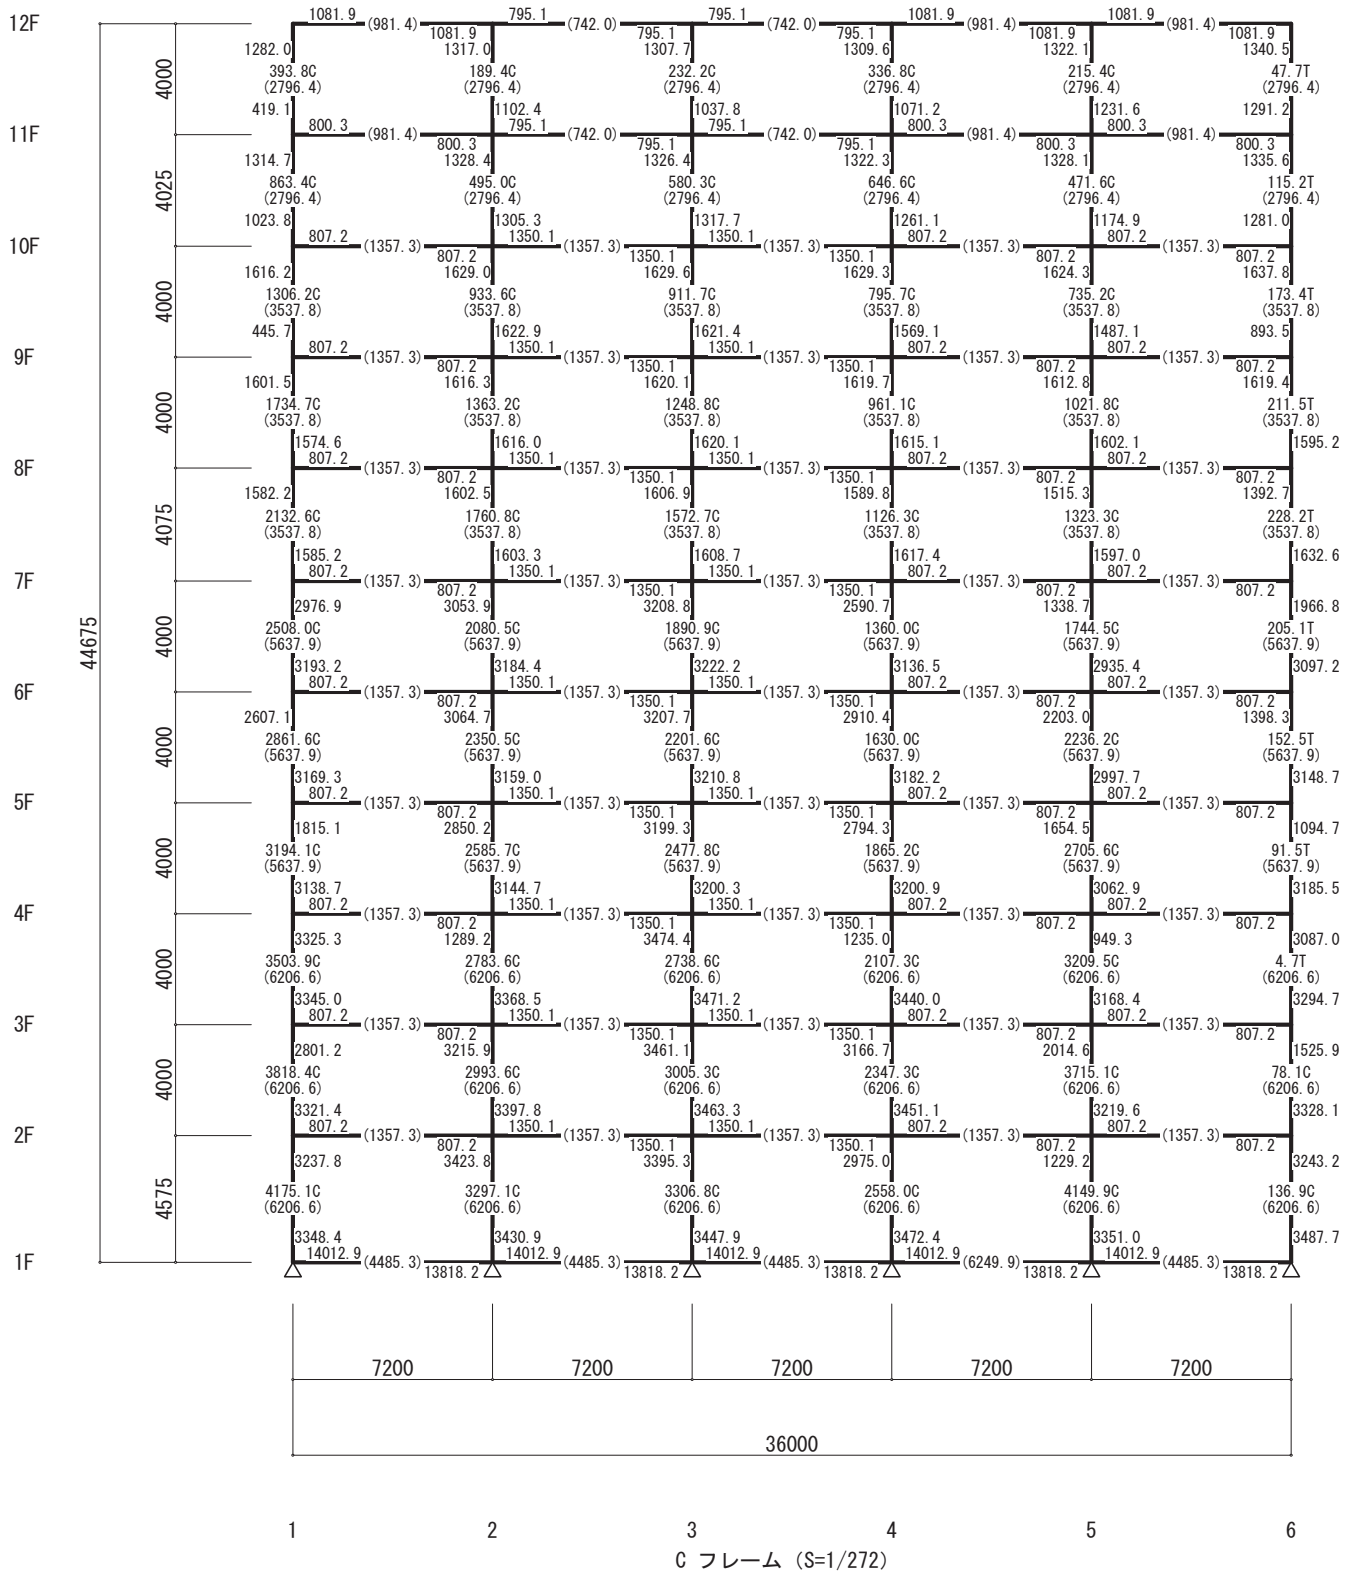

終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

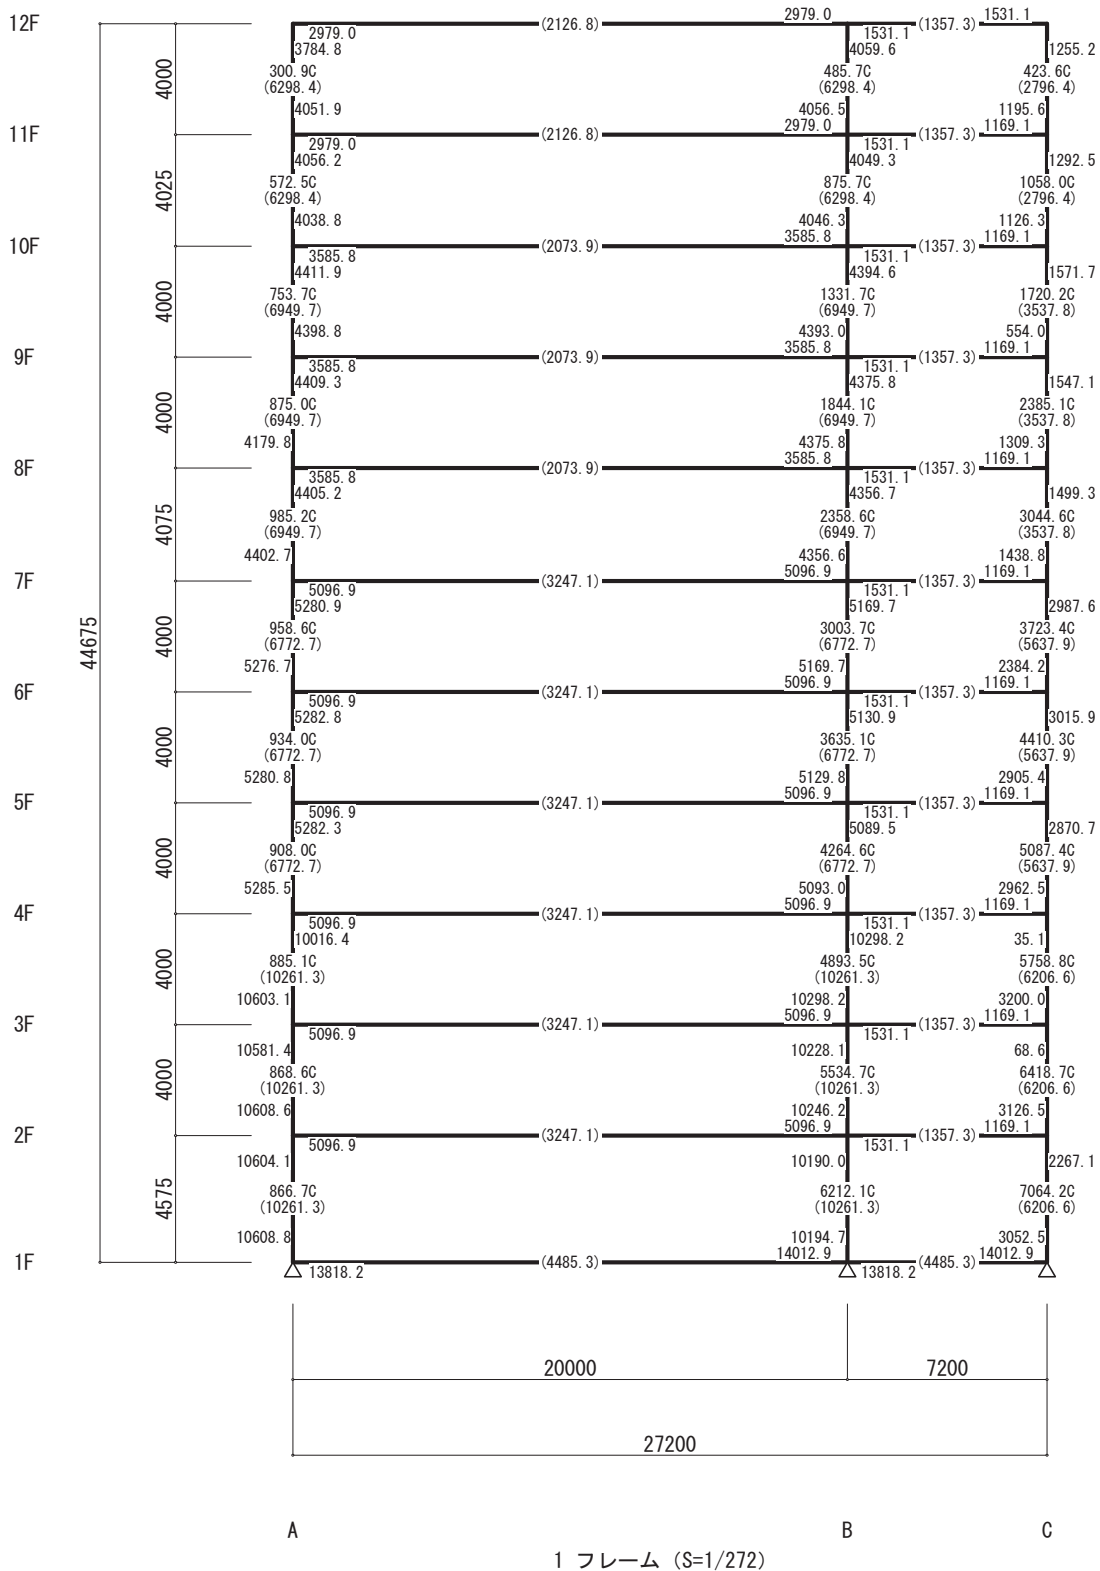

終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

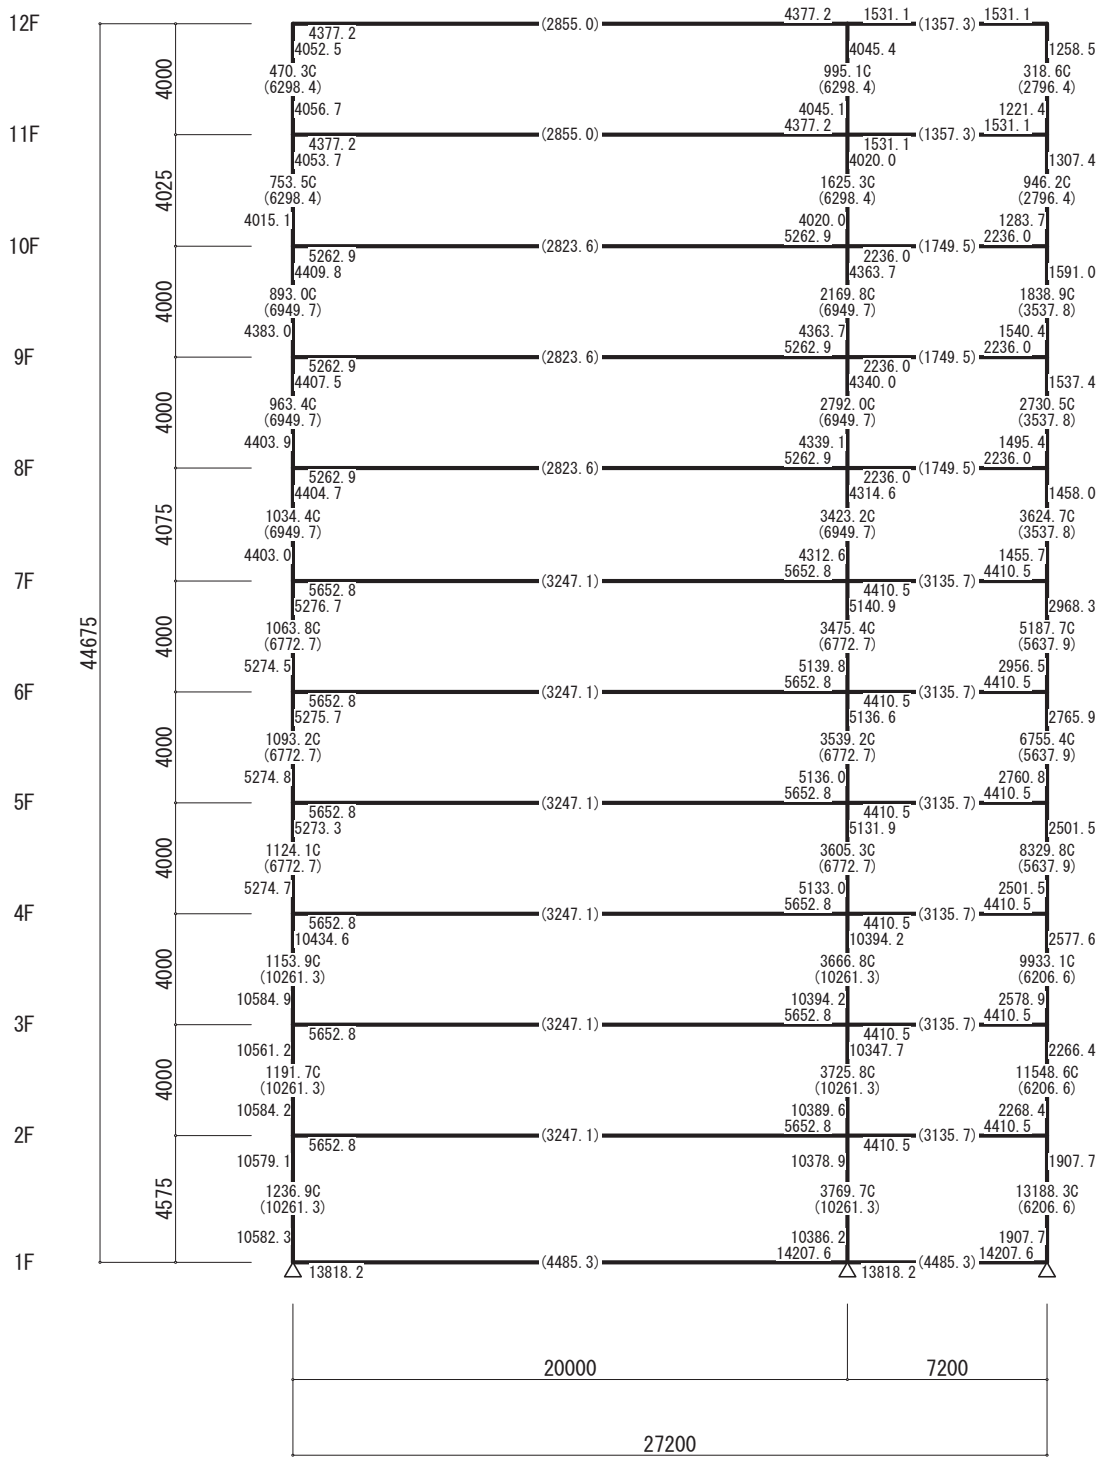


A

B


C

2 フレーム (S=1/272)


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

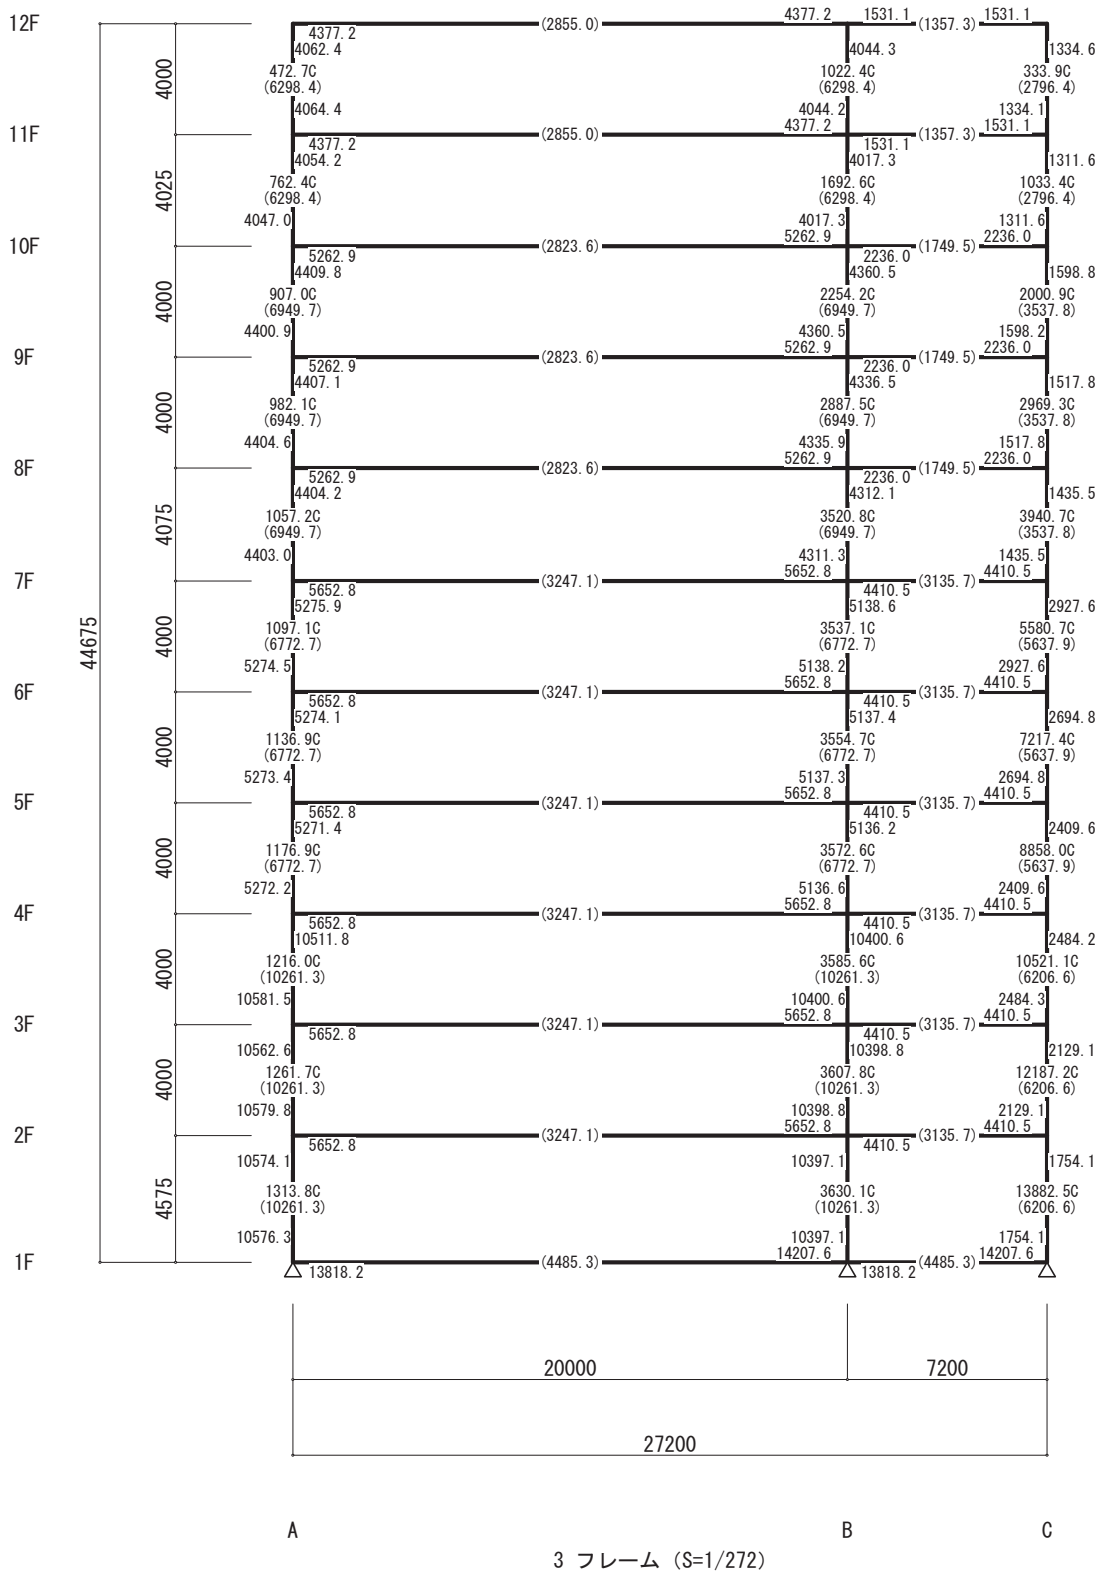


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

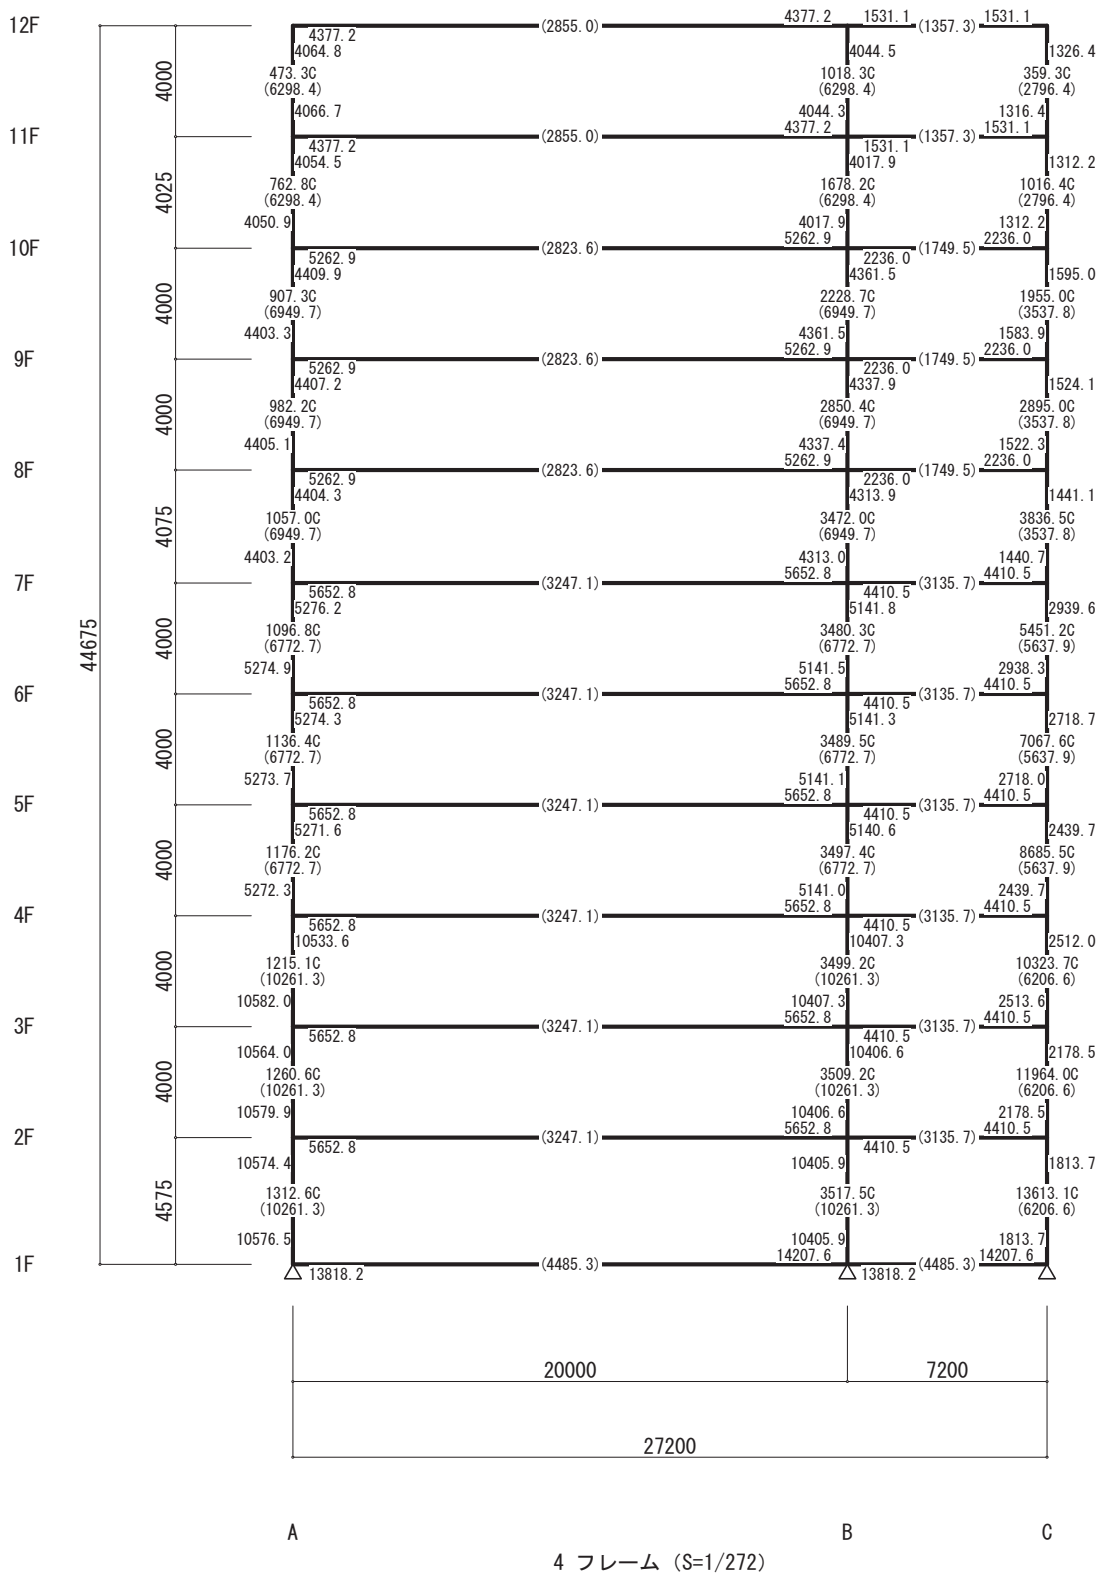


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

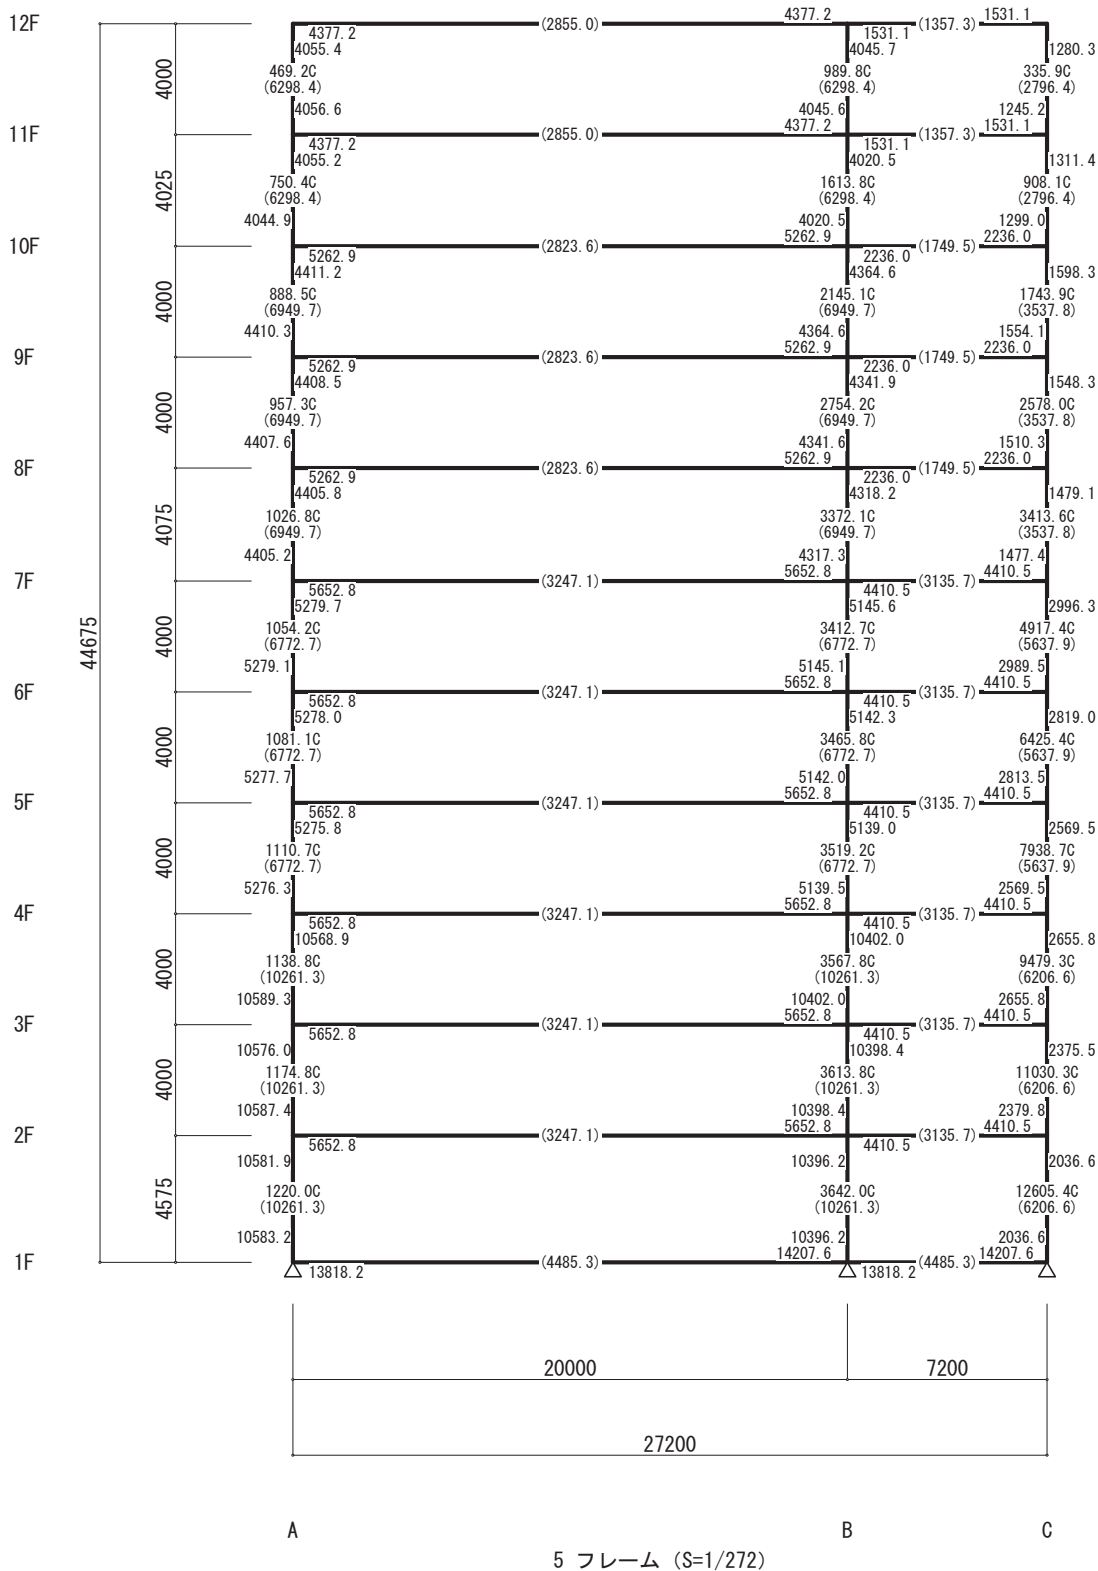

終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

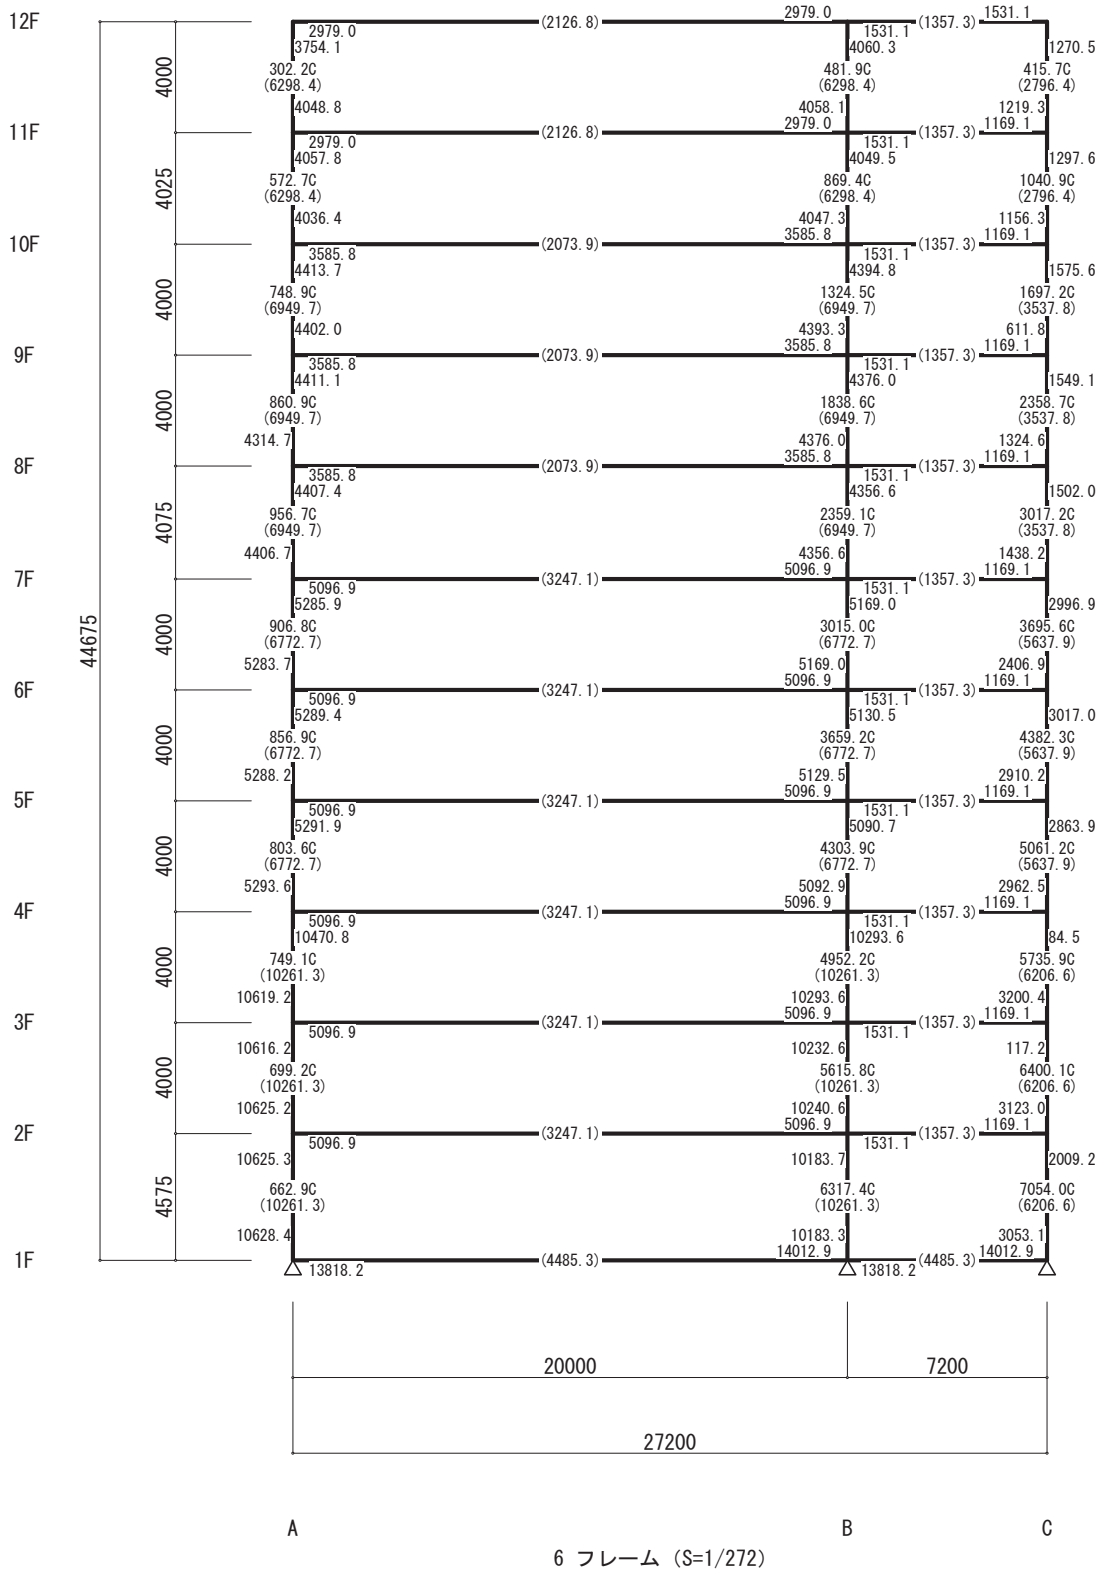

終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

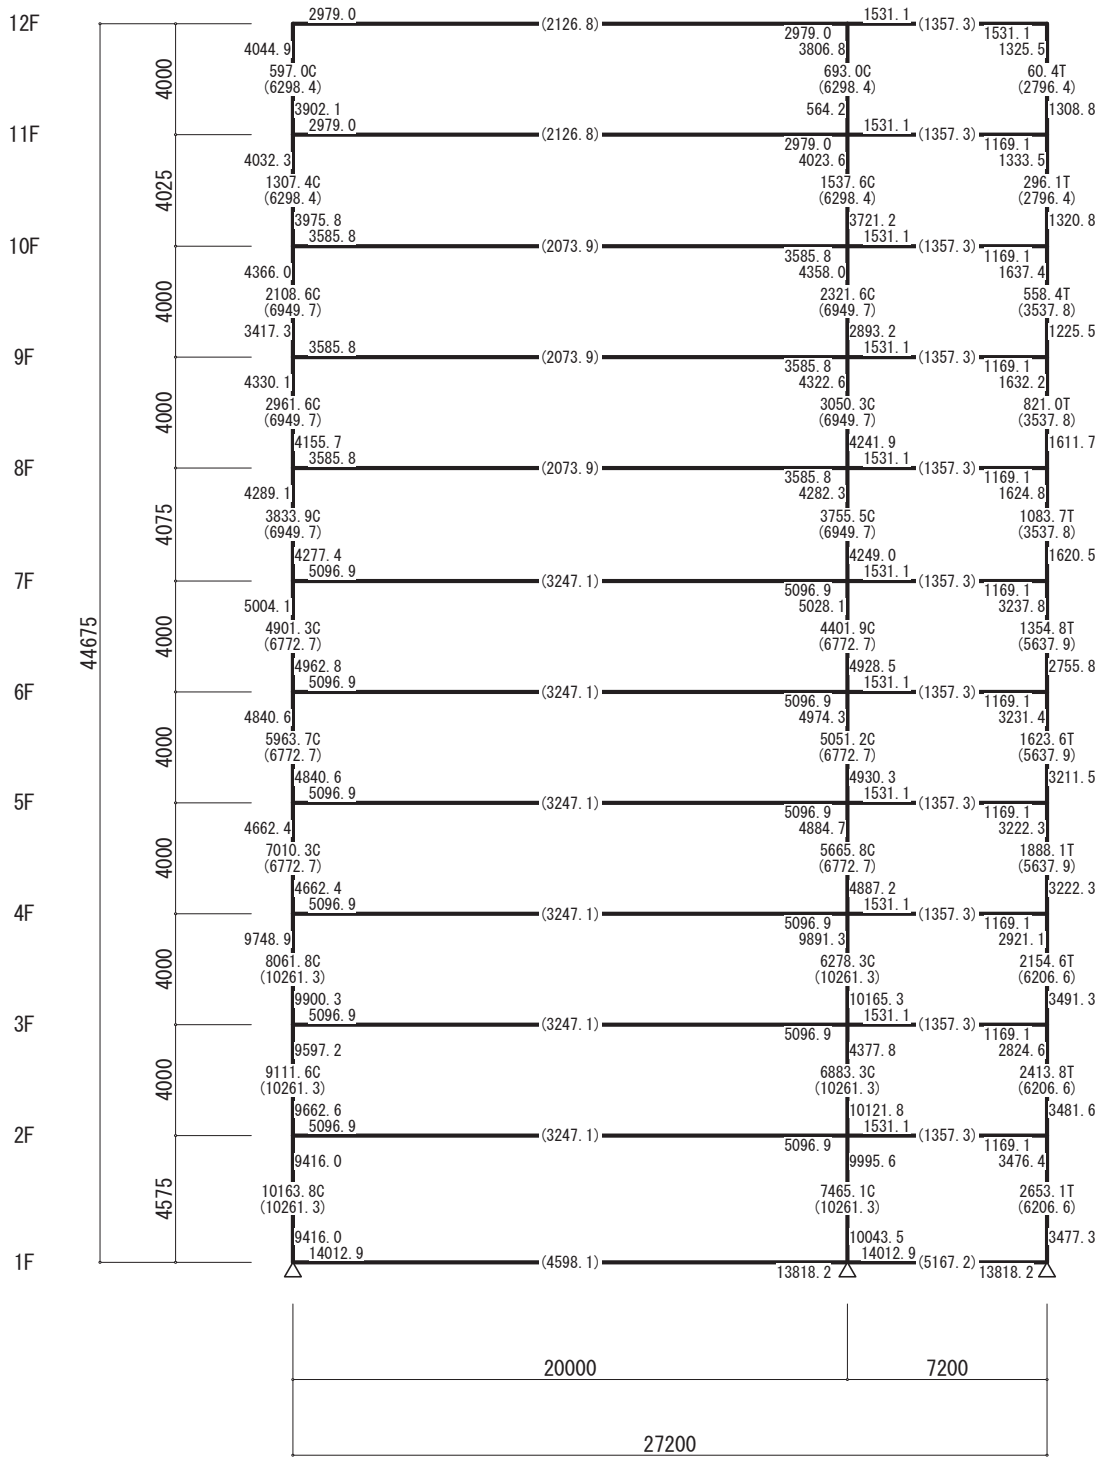


A

B


C

1 フレーム (S=1/272)


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

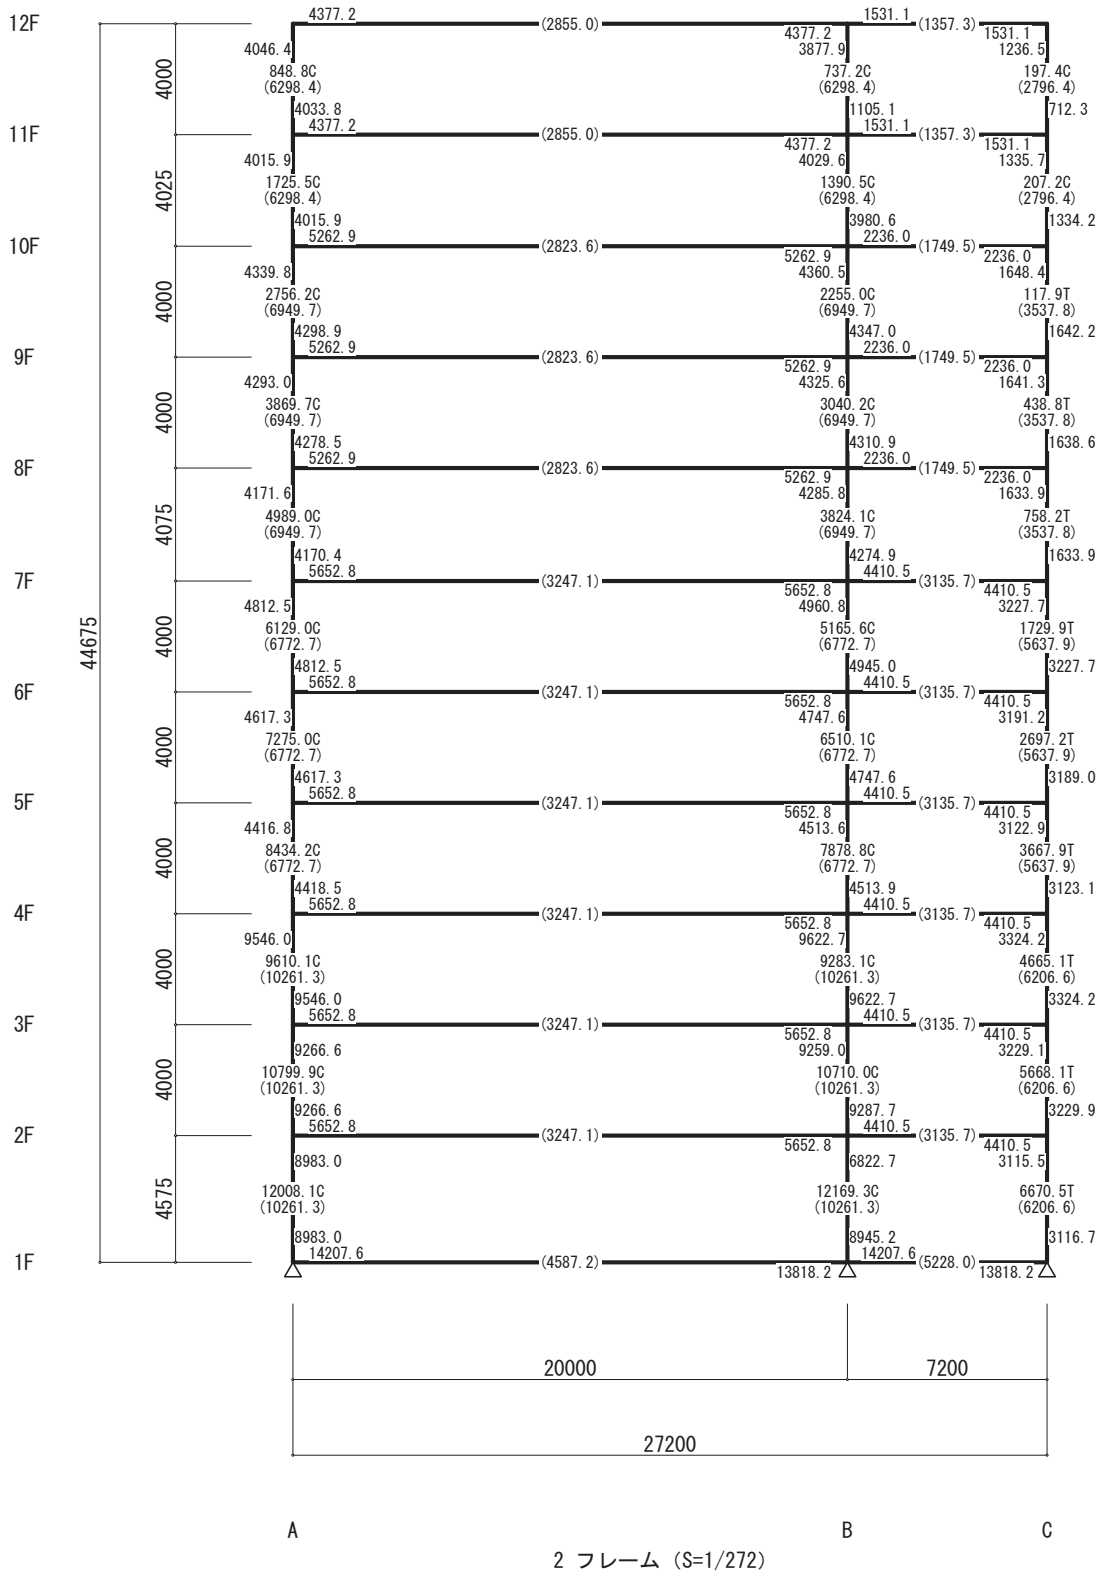

終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


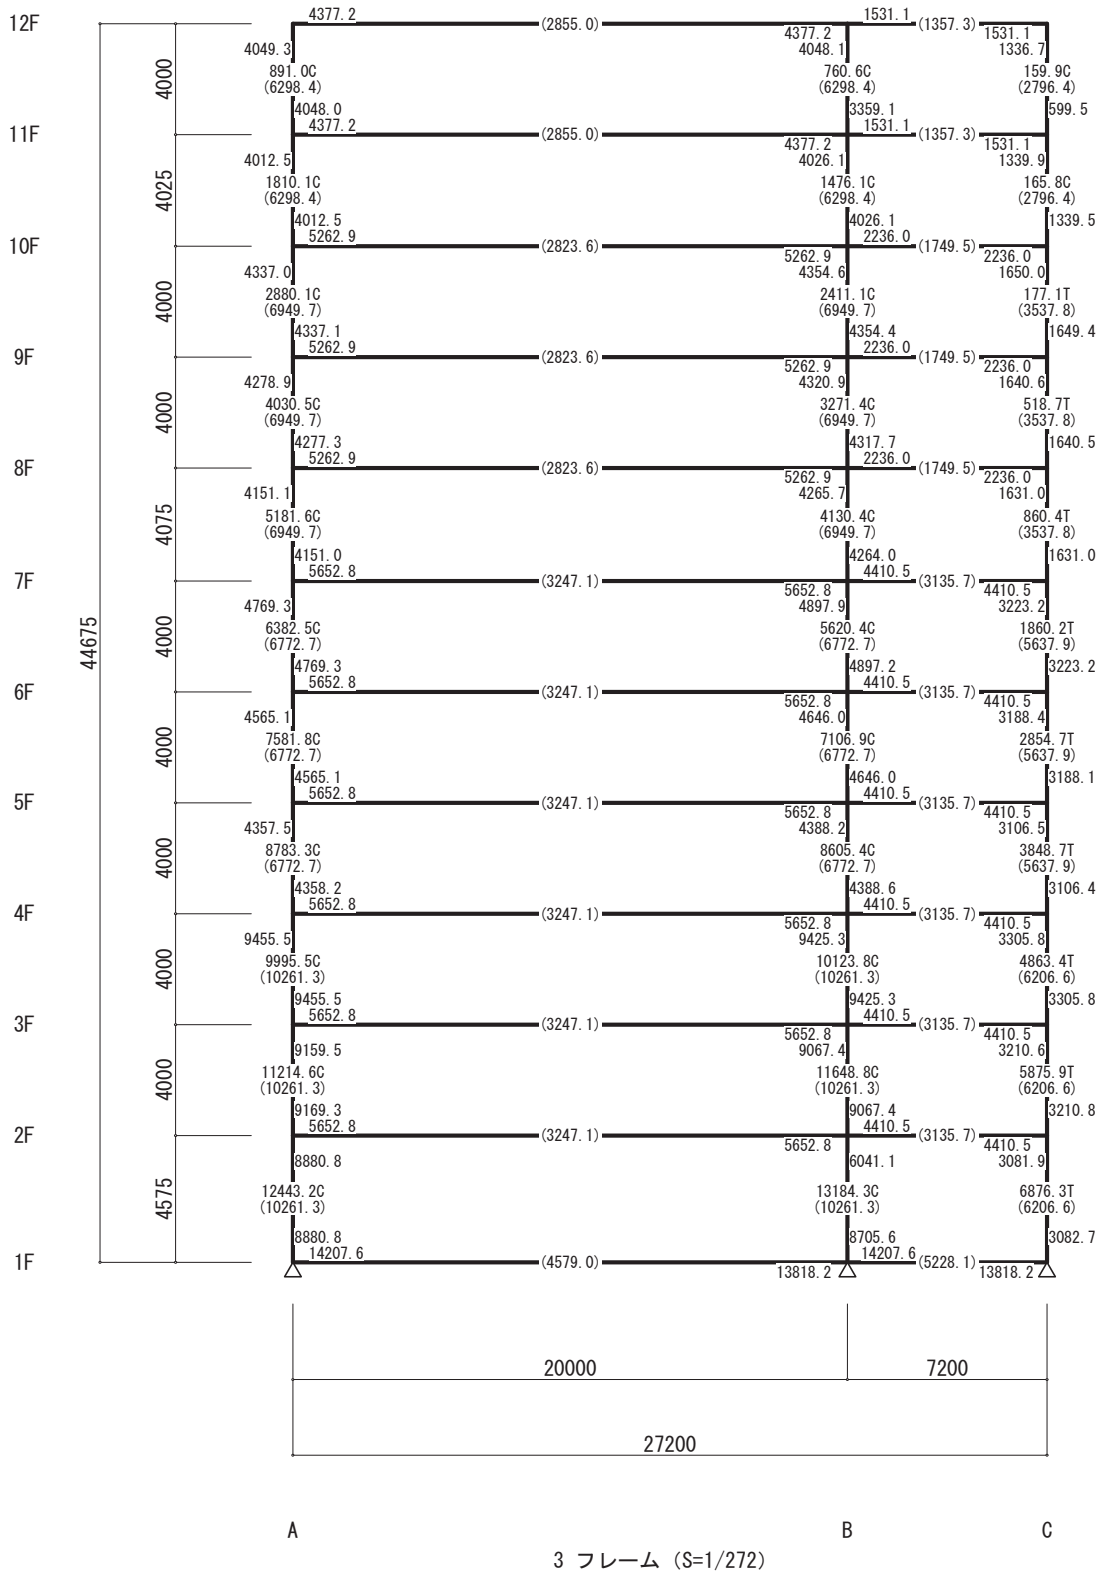


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

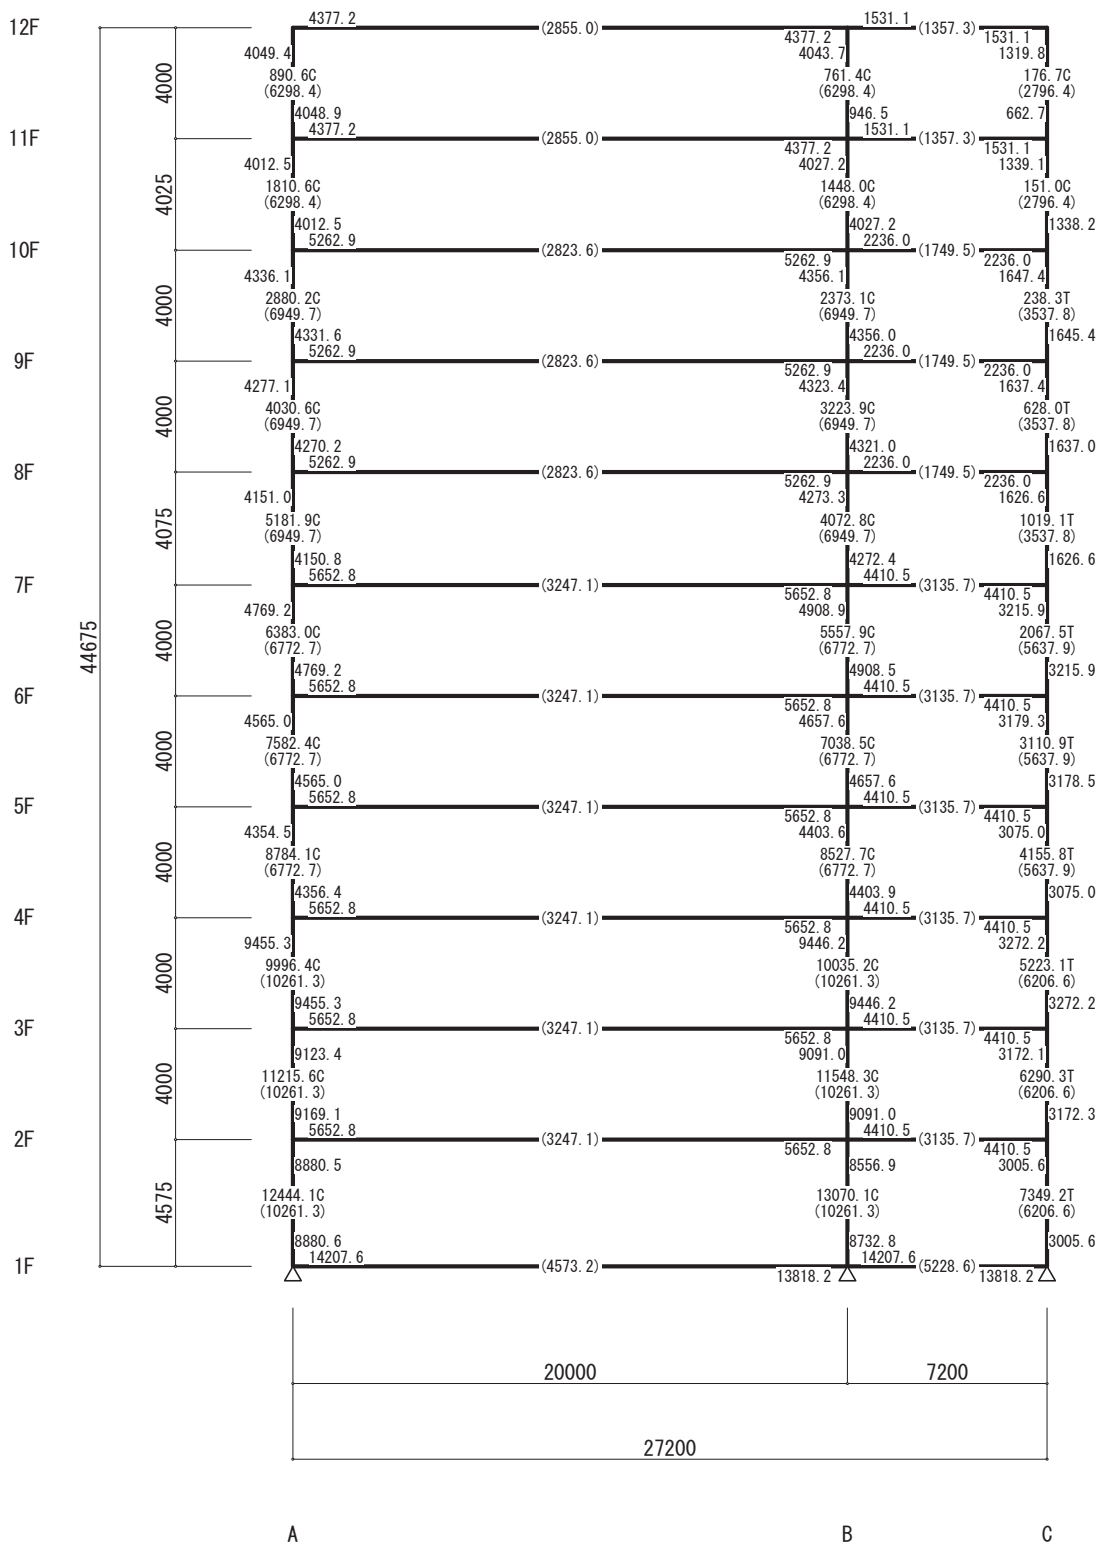


4 フレーム (S=1/272)

終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

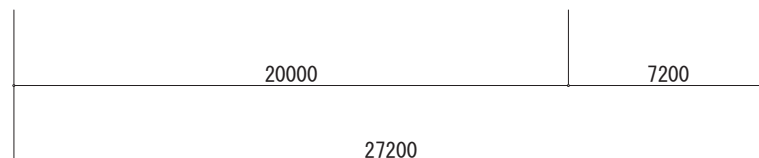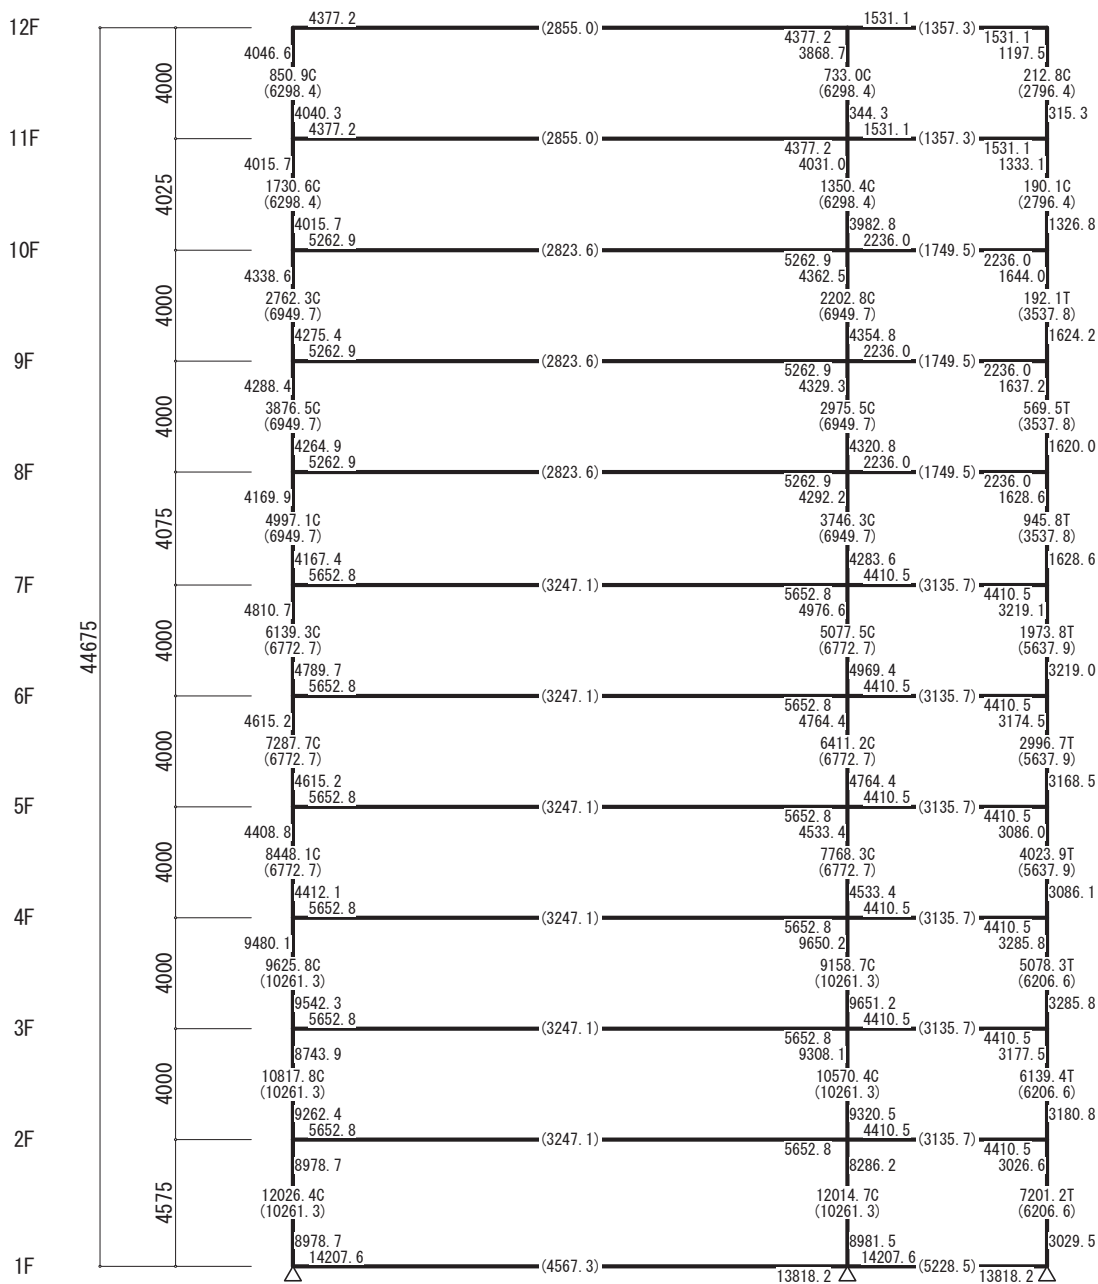


A 5 フレーム (S=1/272) B C


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

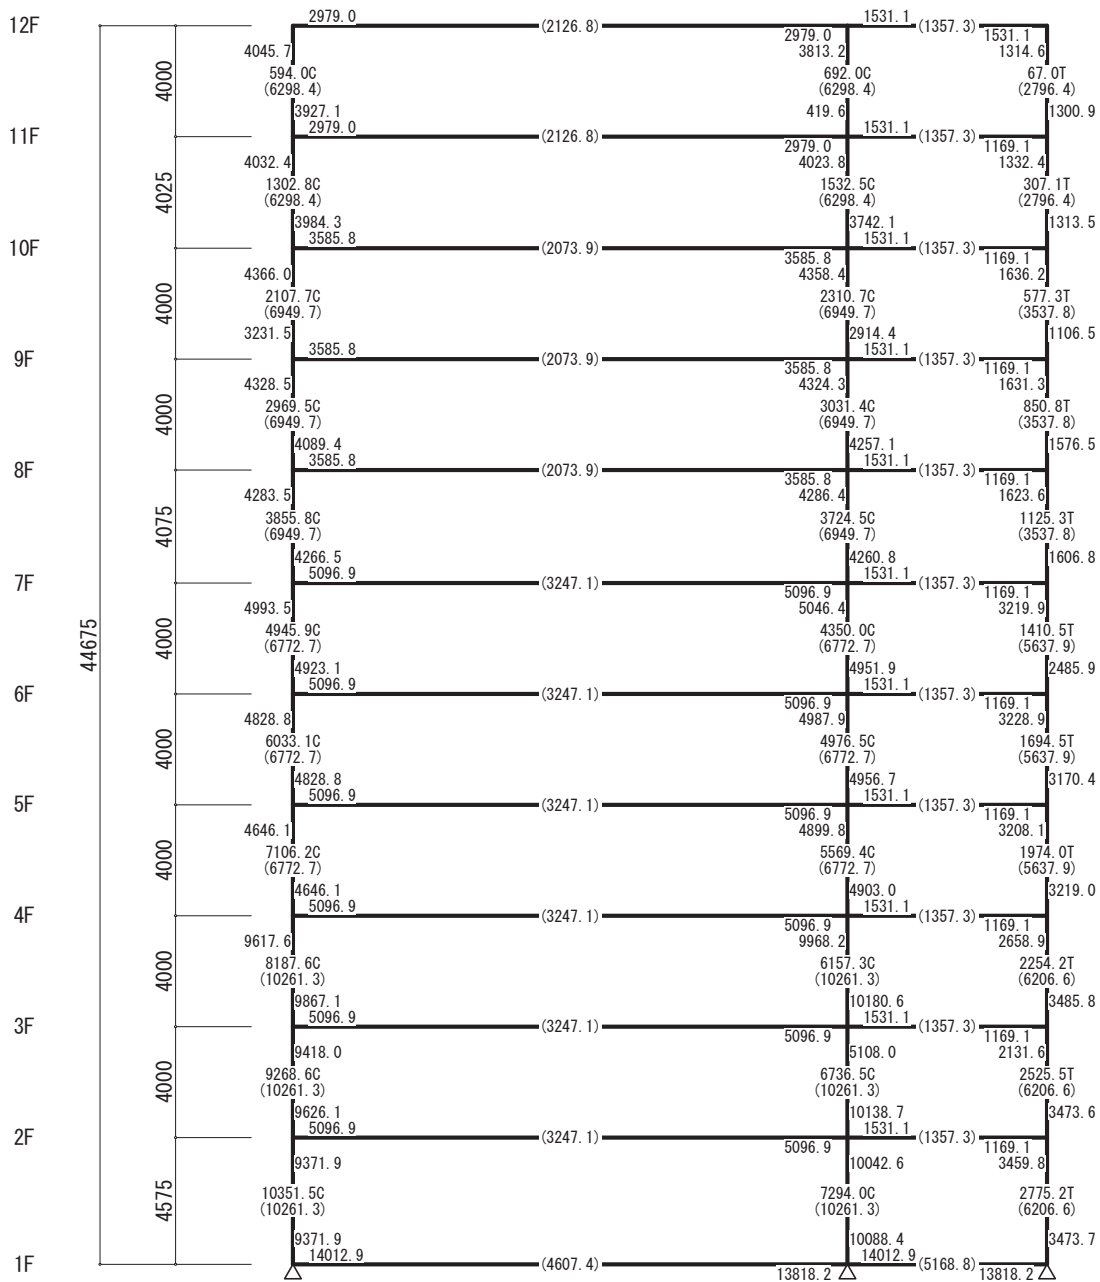


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

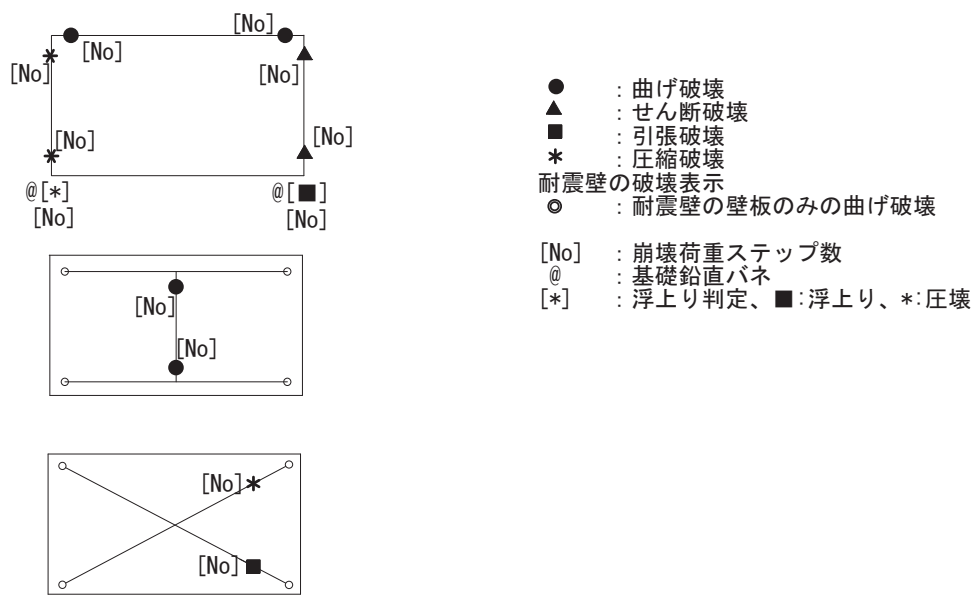


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

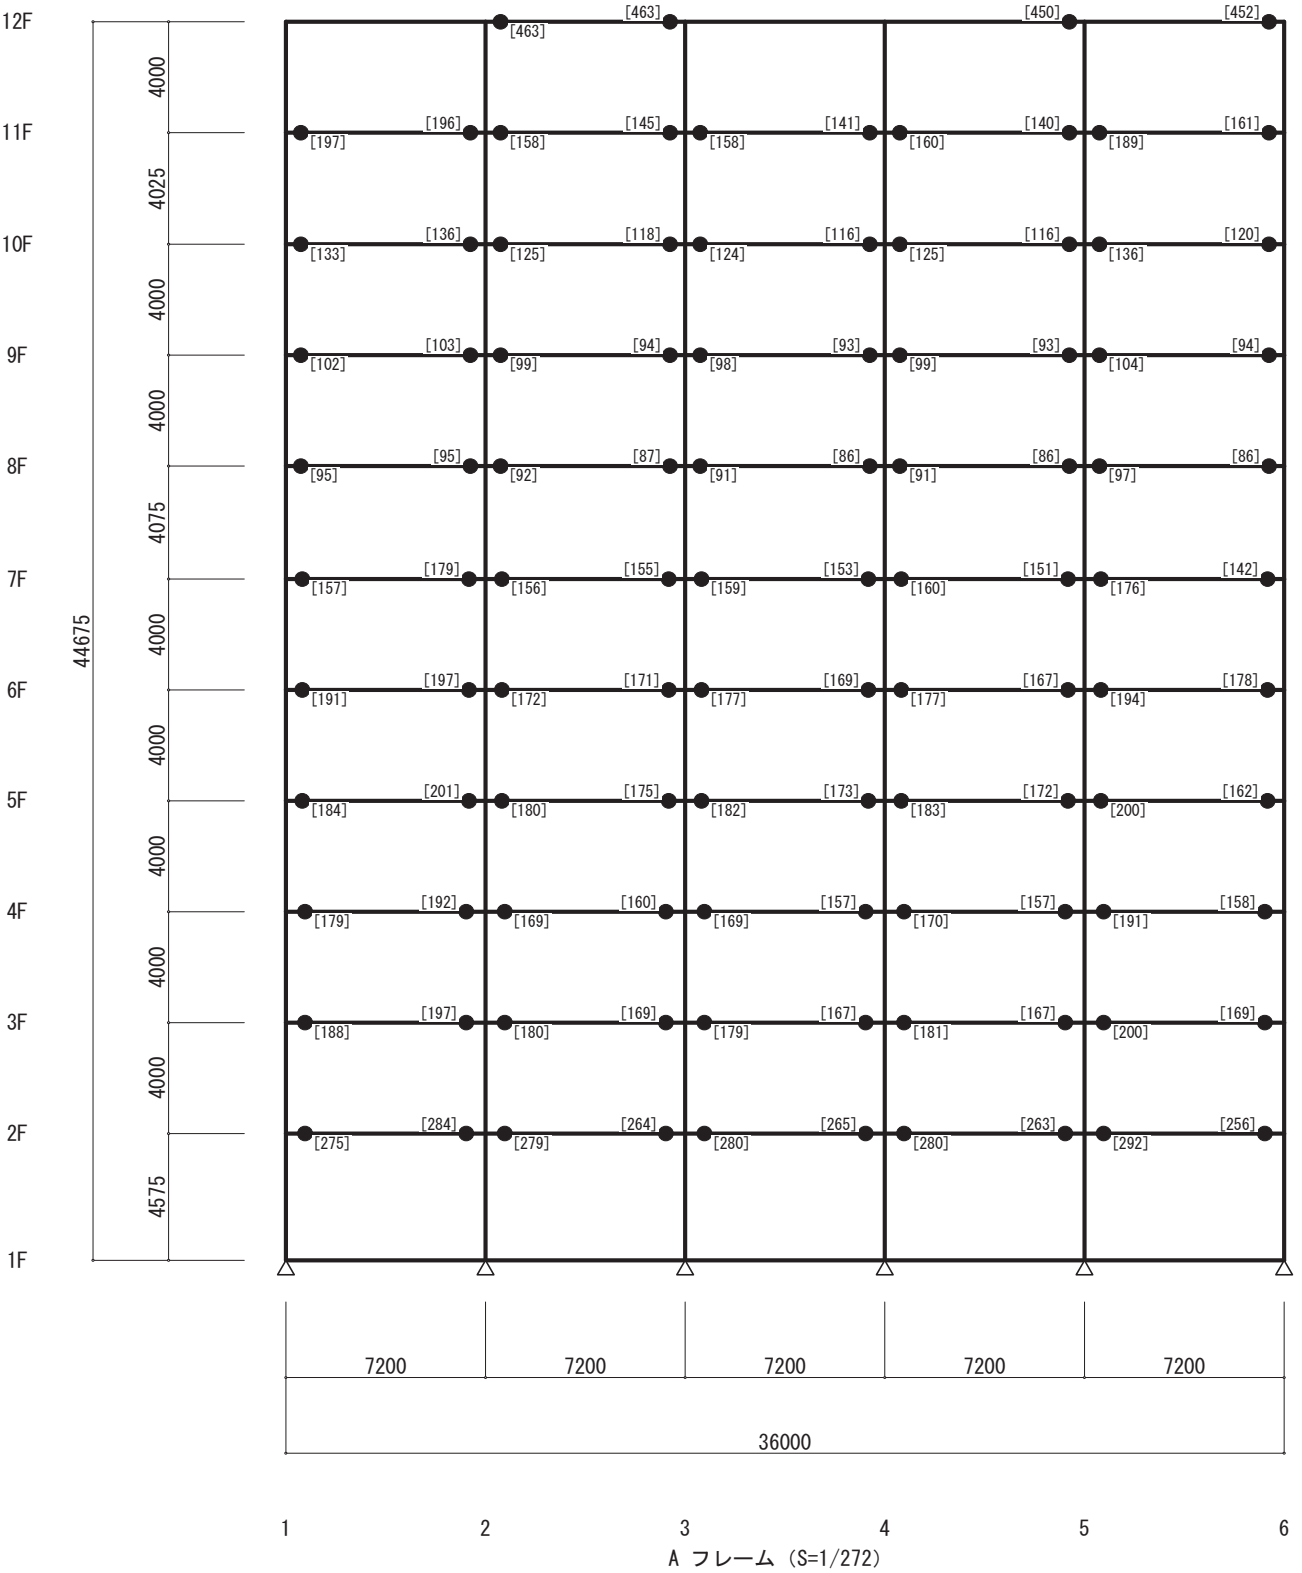


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

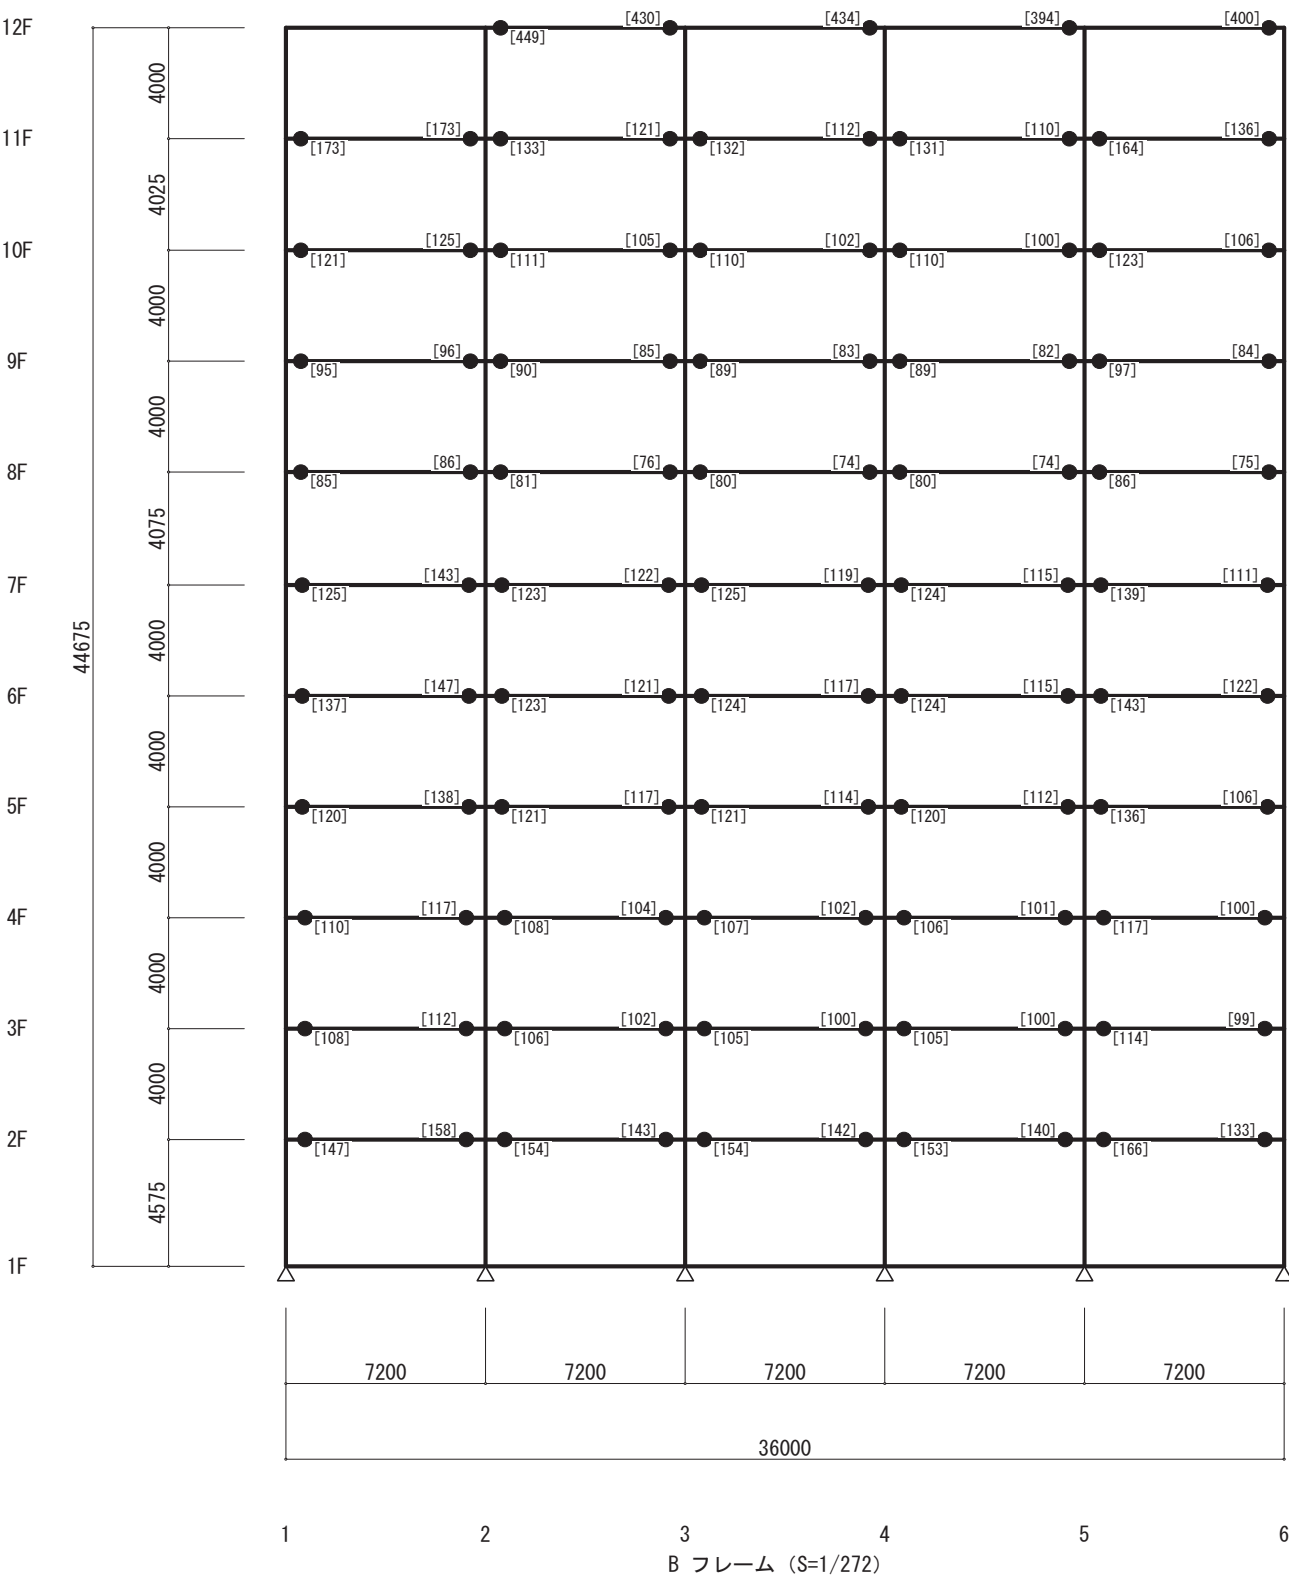


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

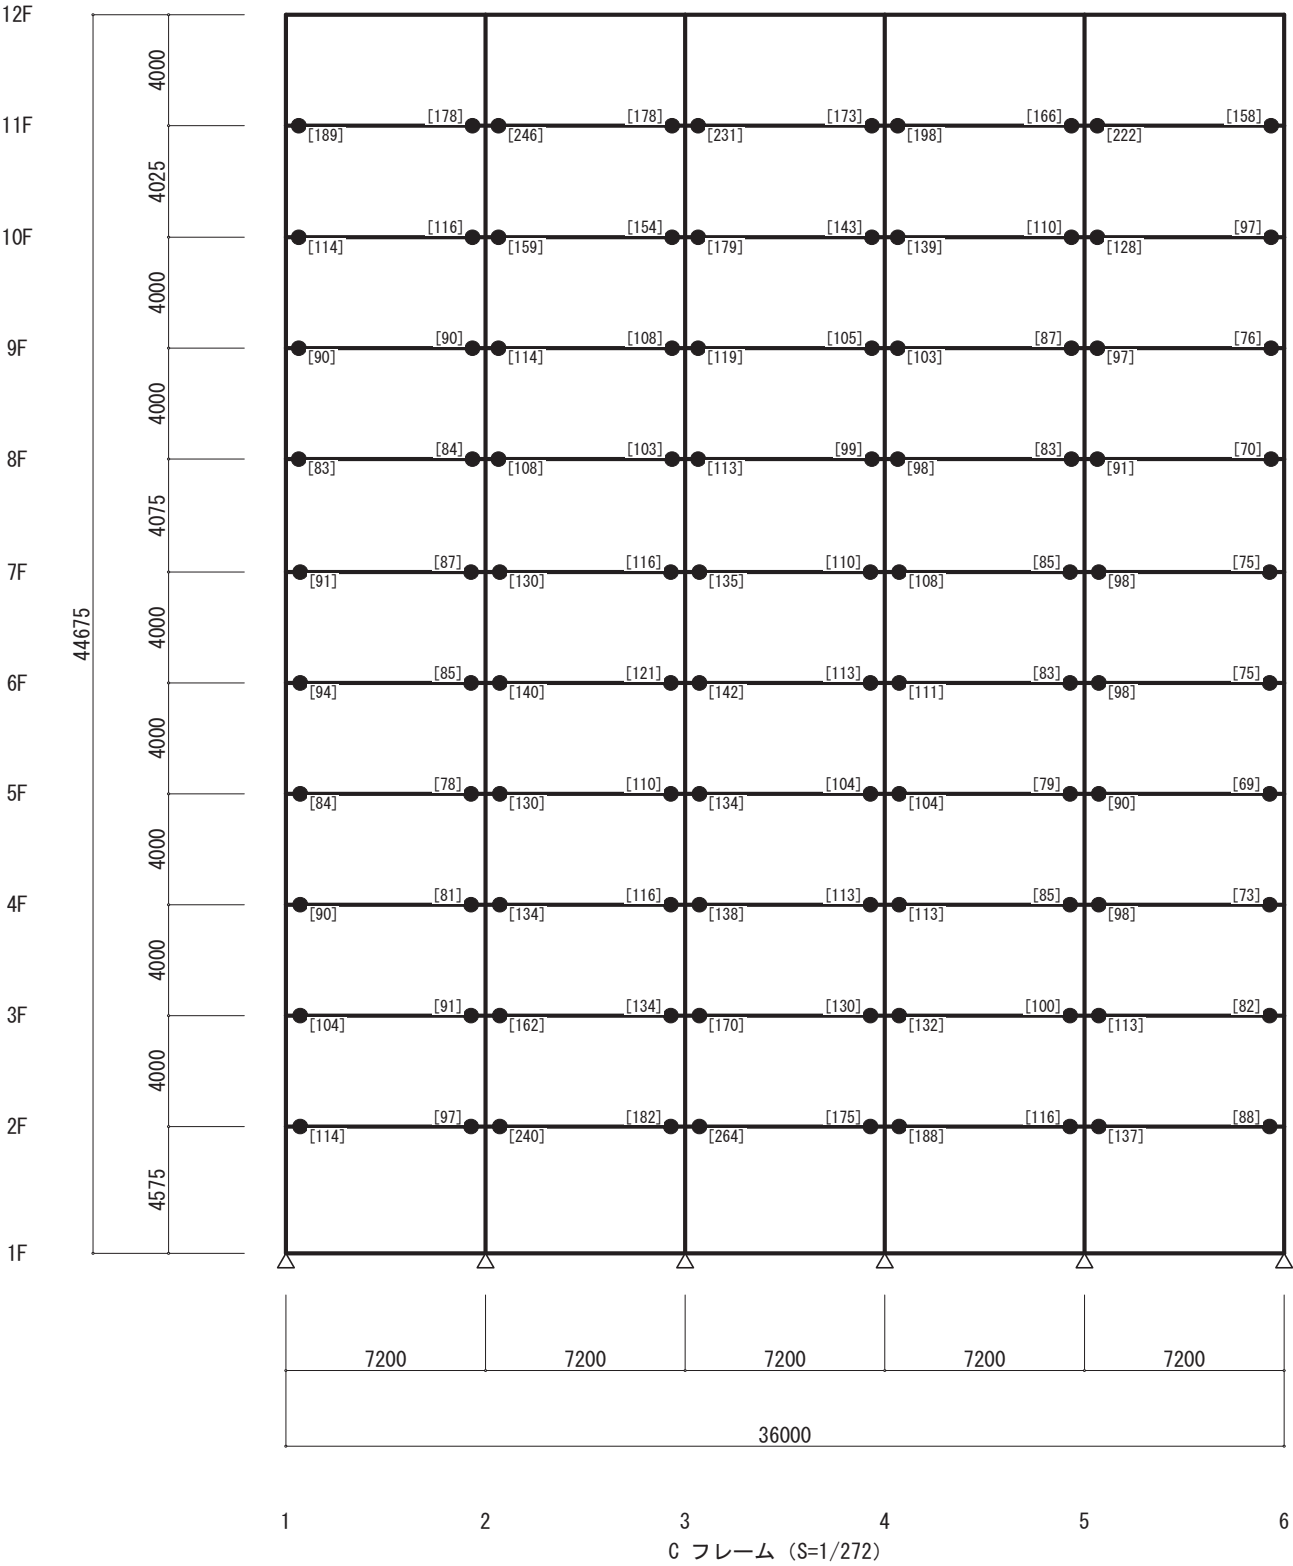


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

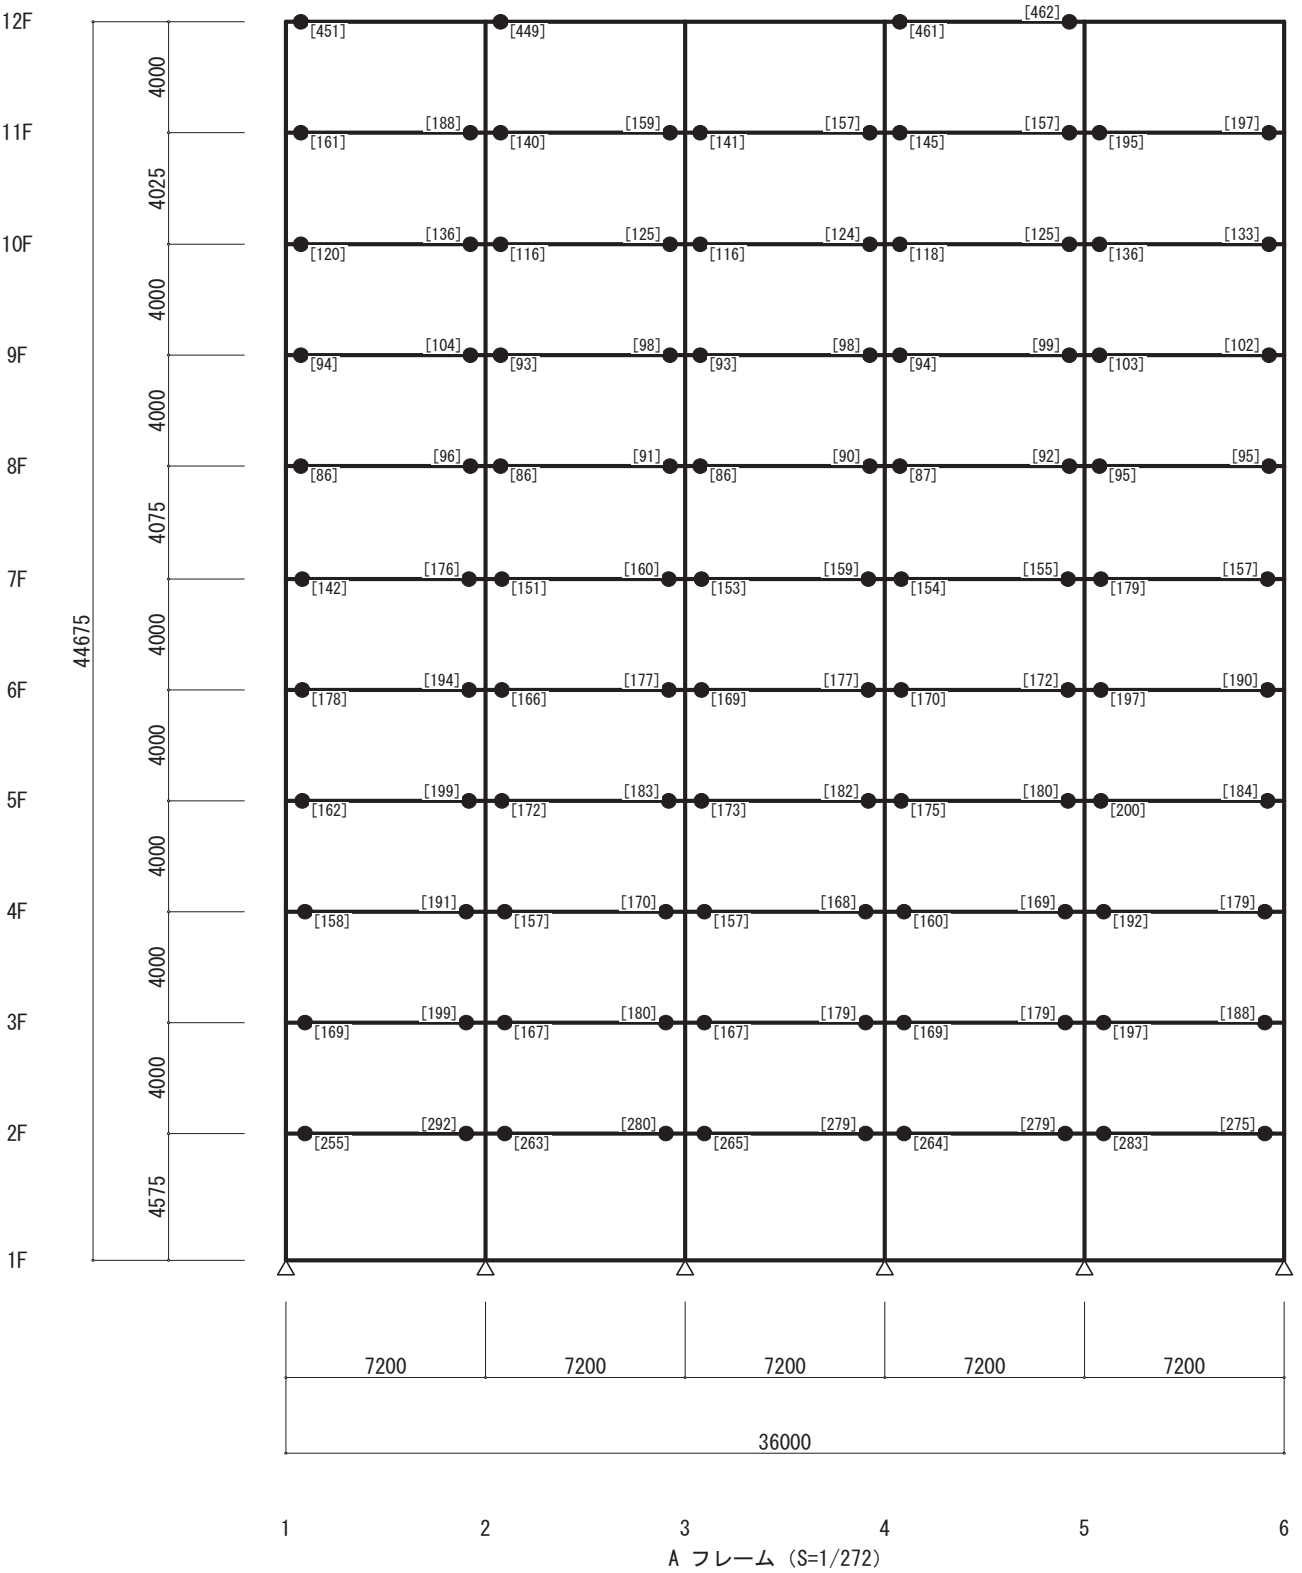


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

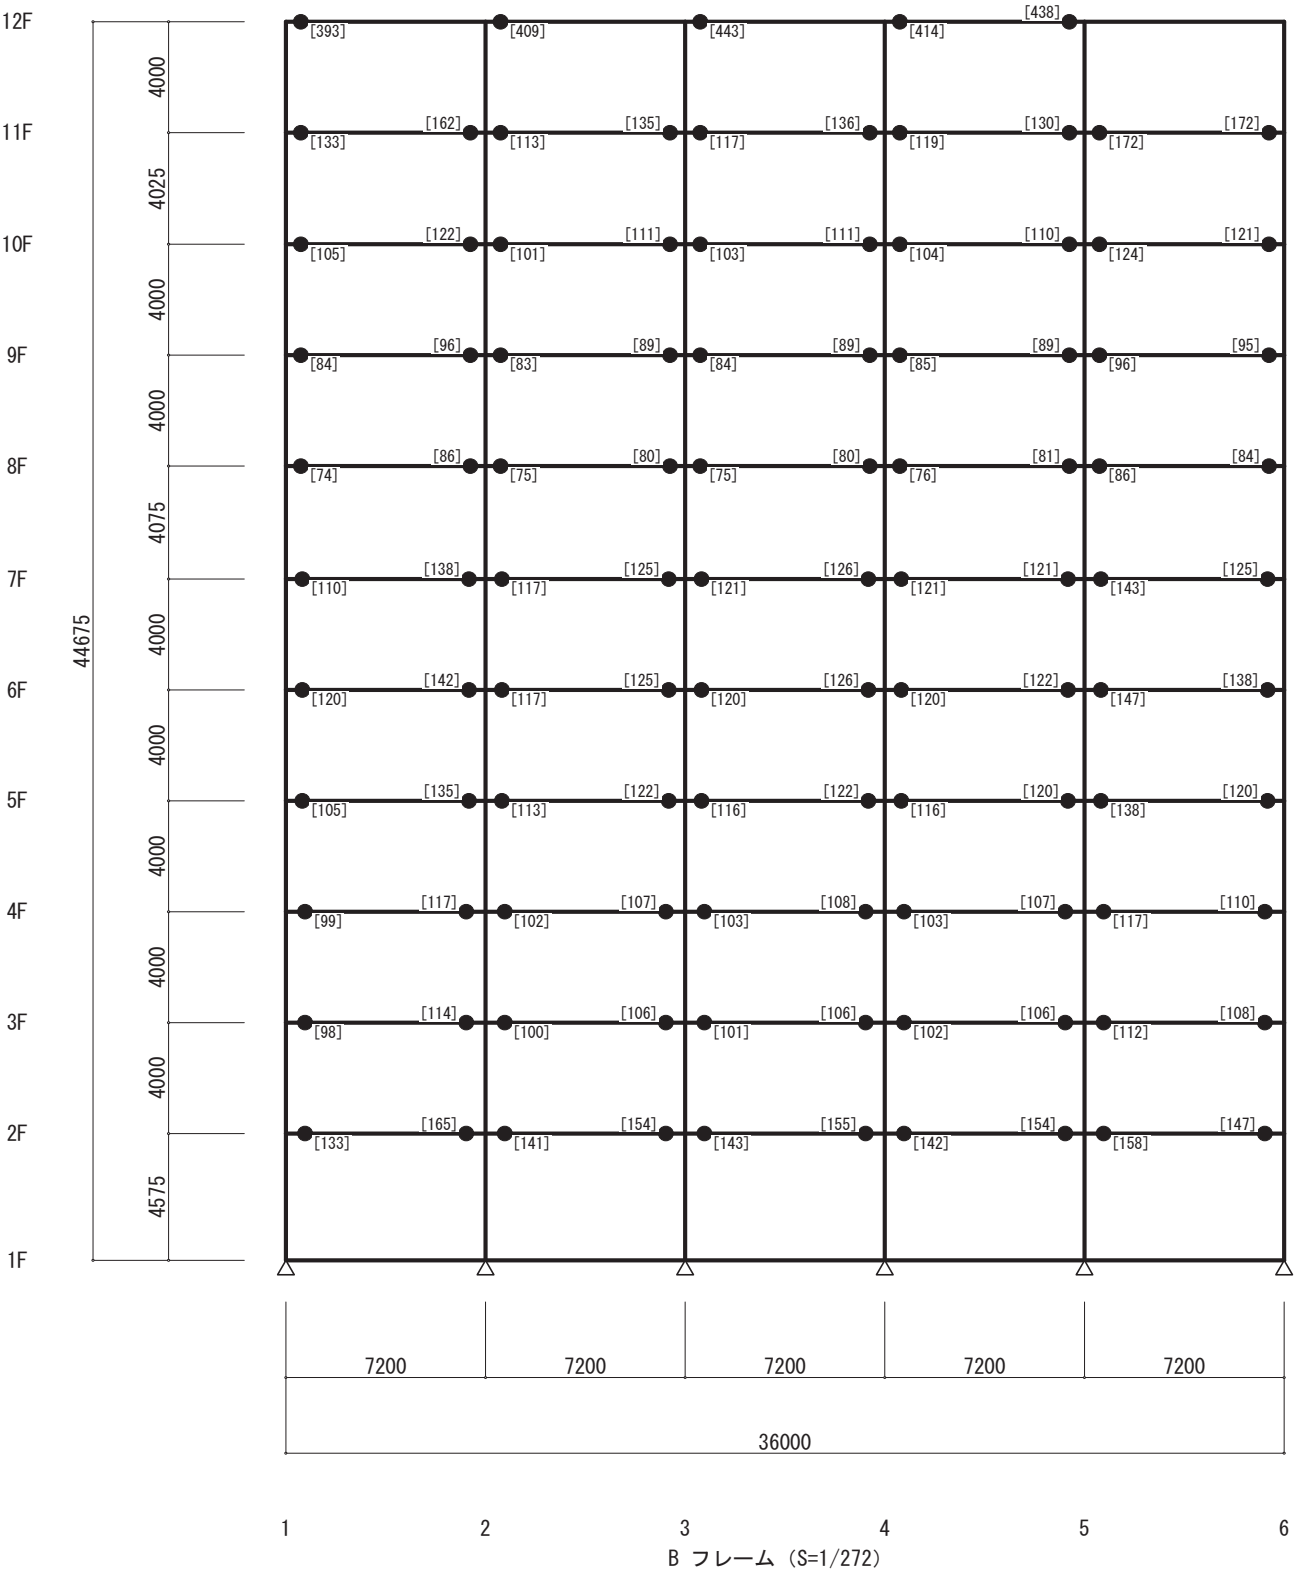


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

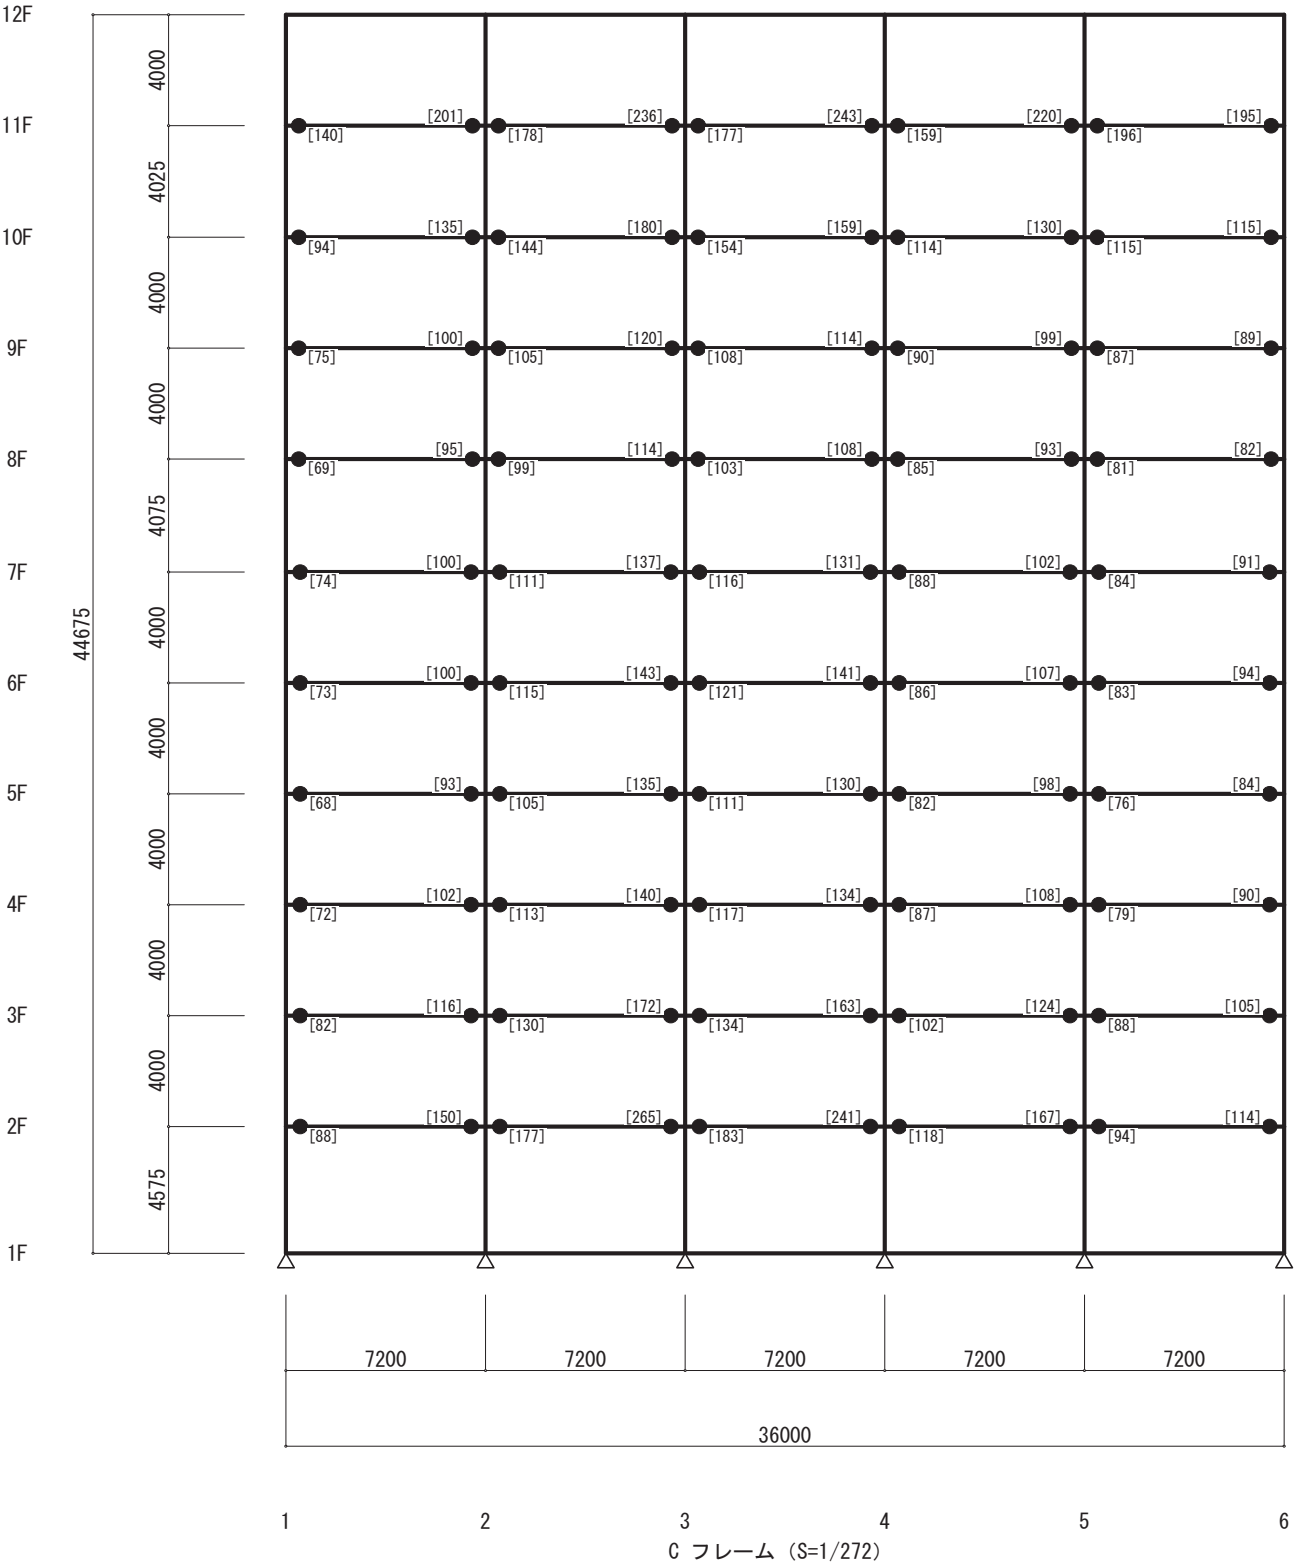


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

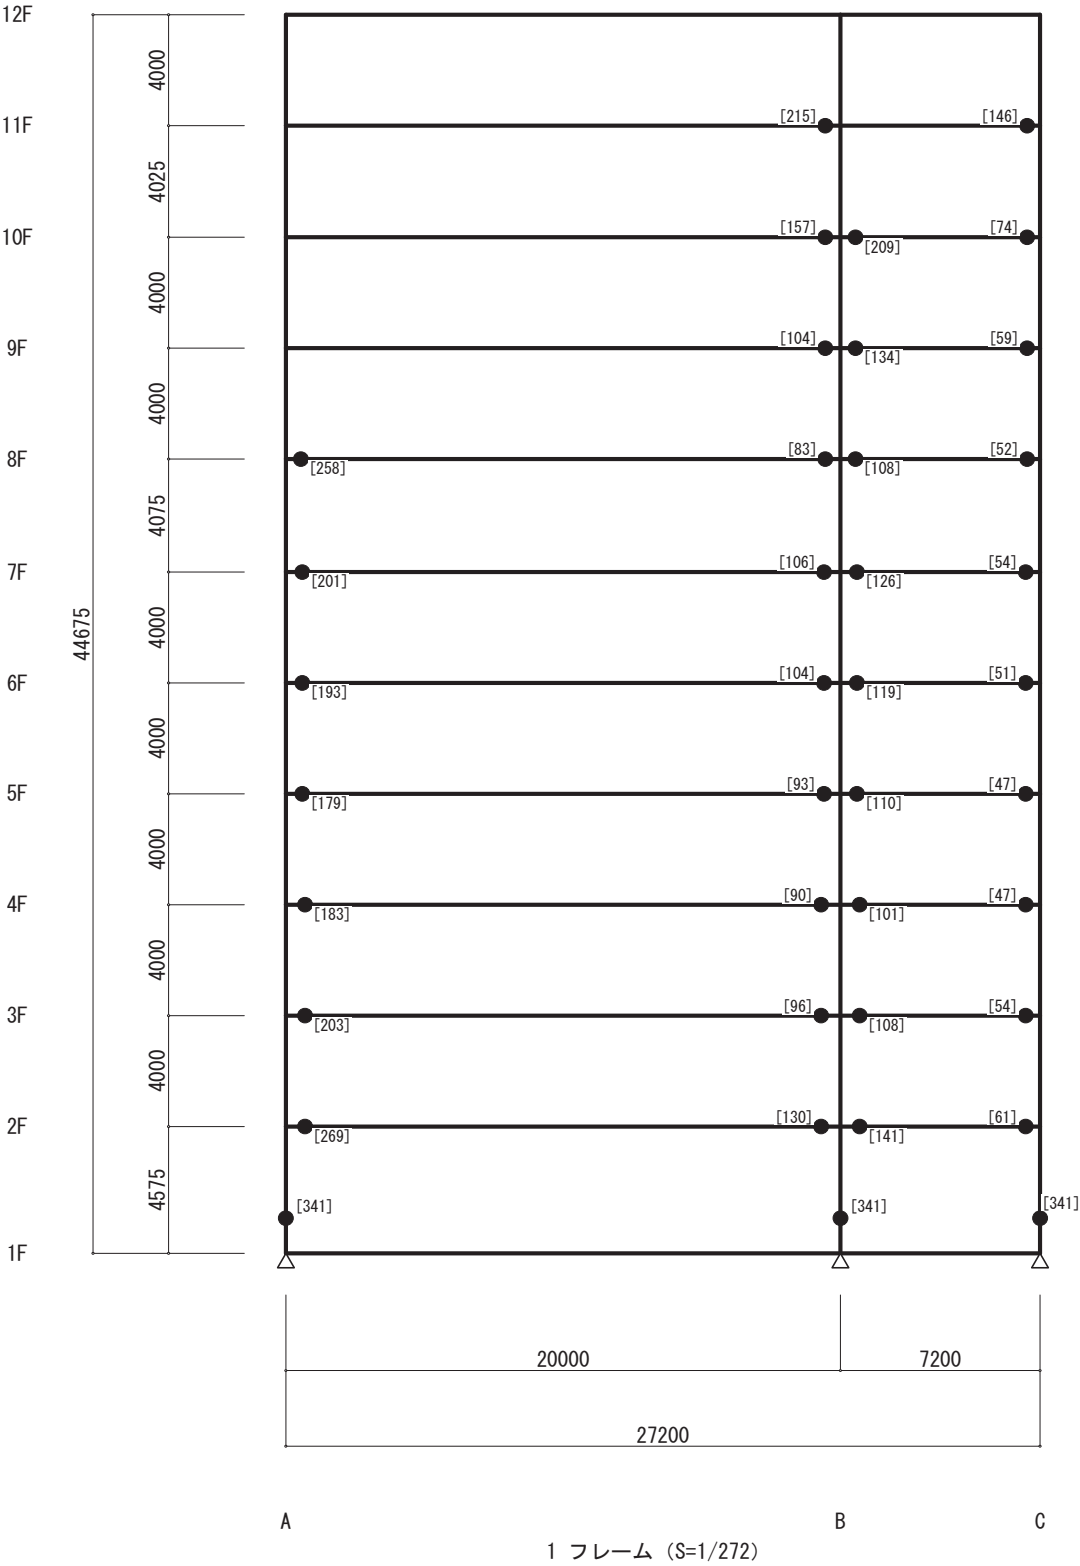


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

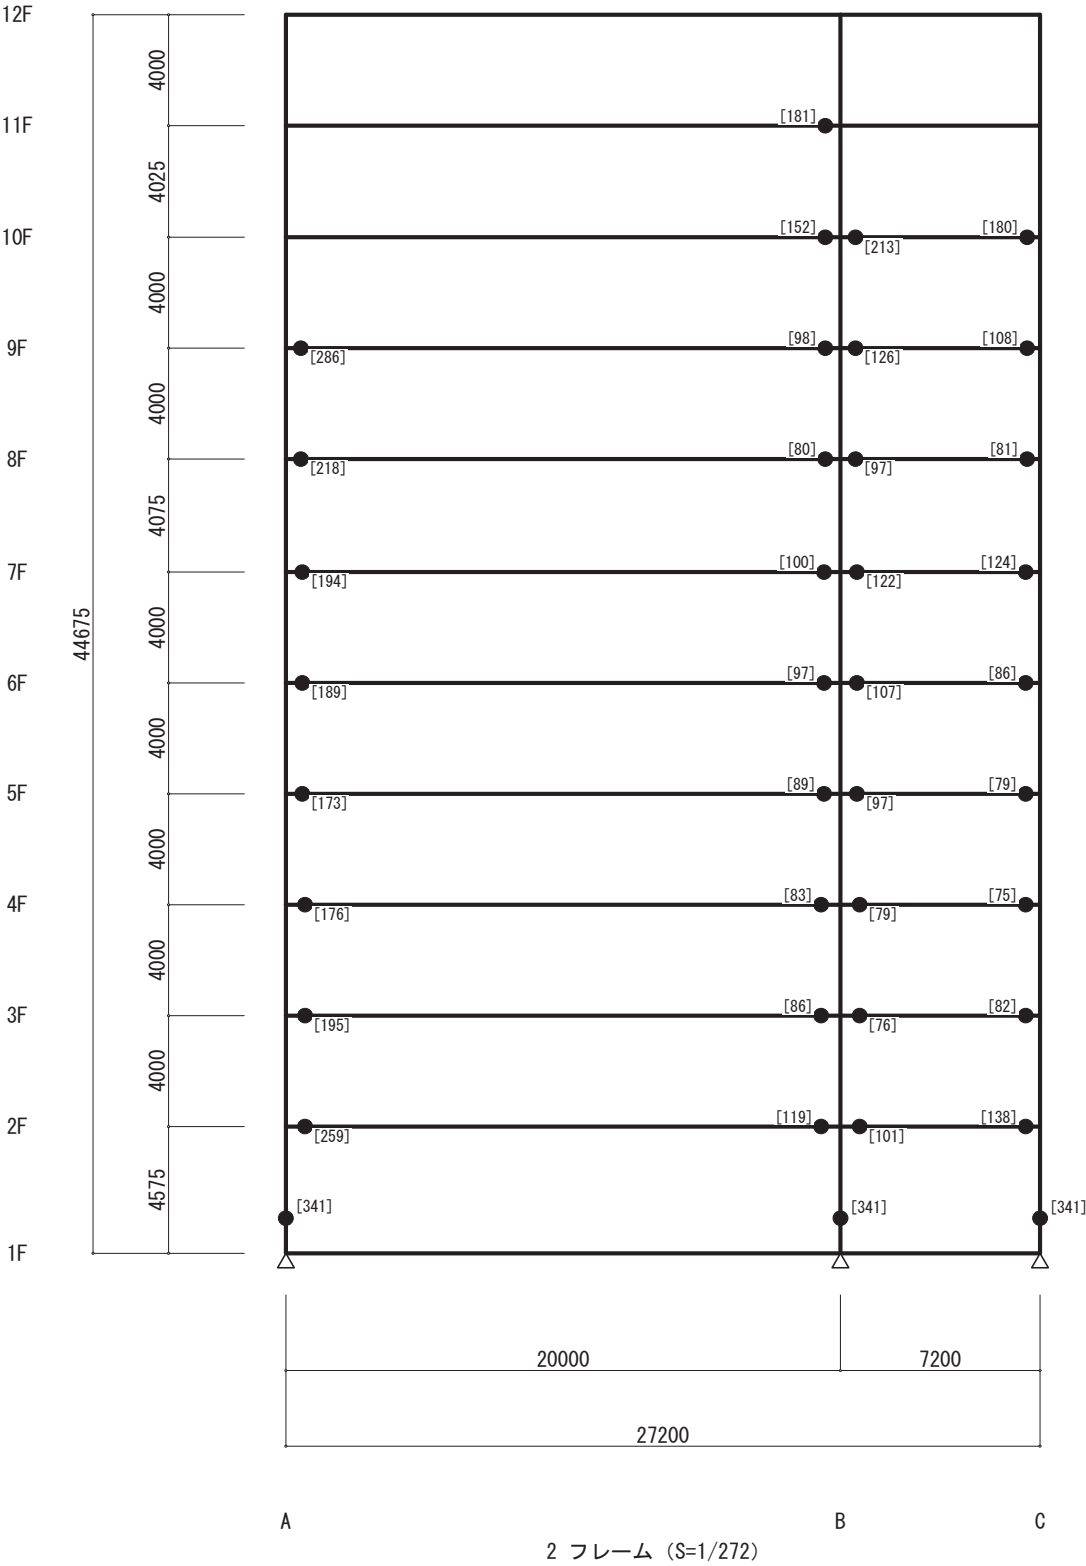


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

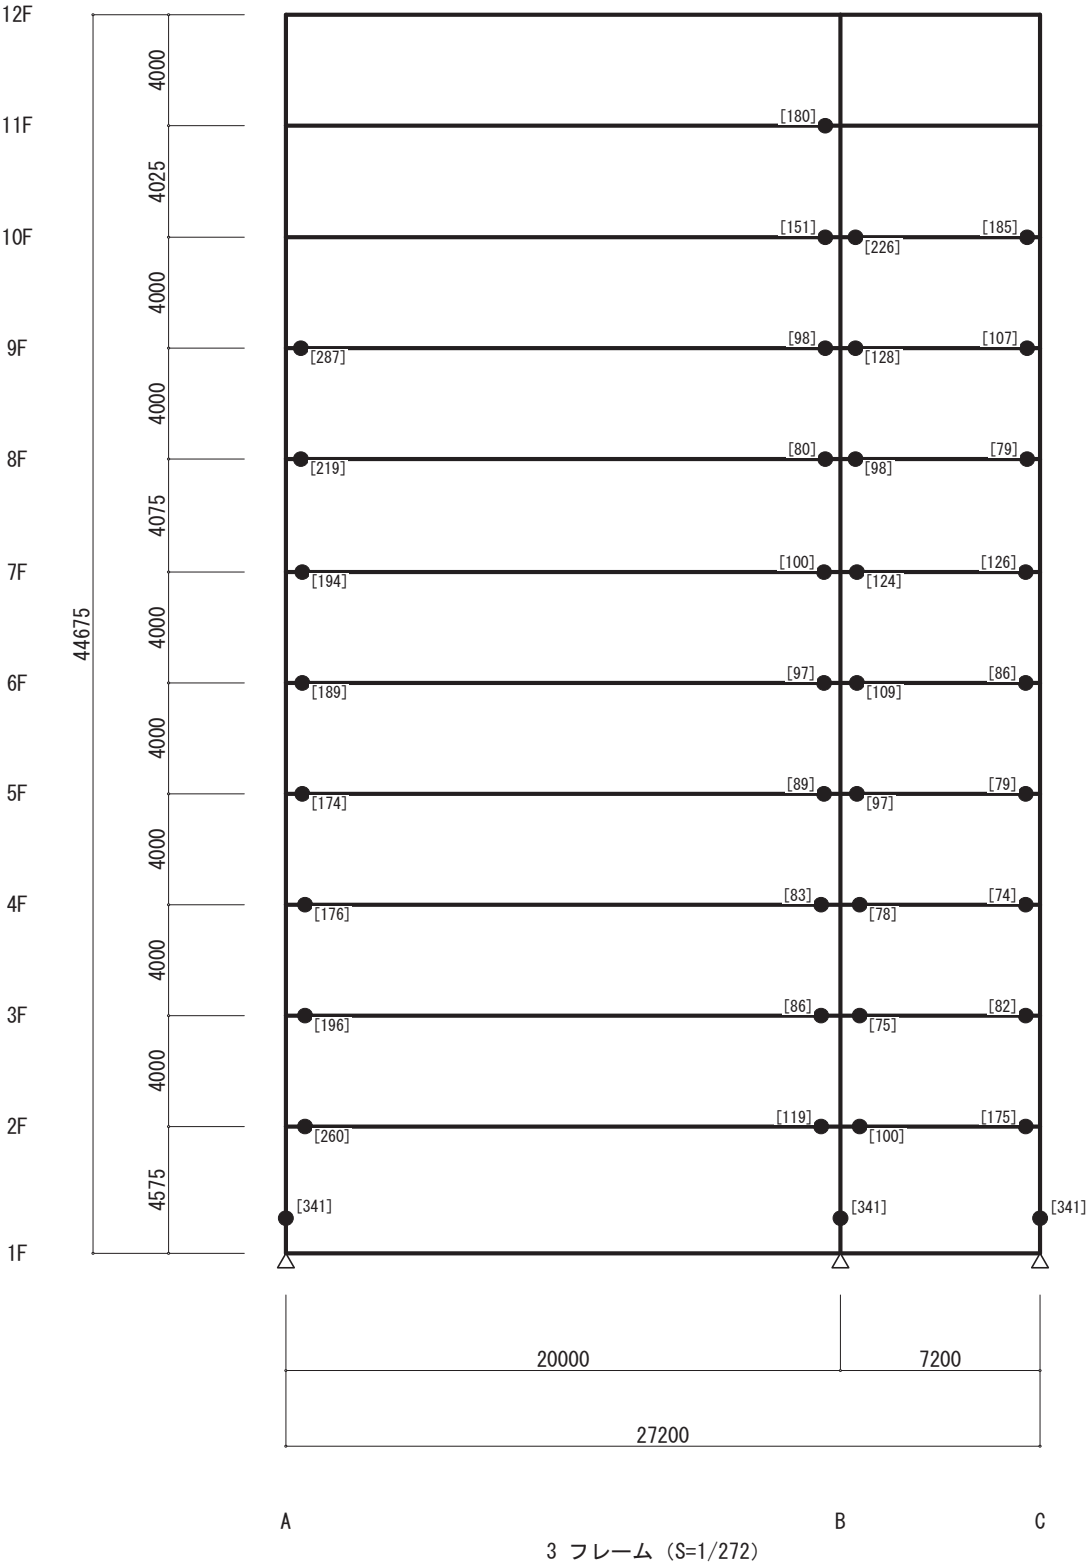


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

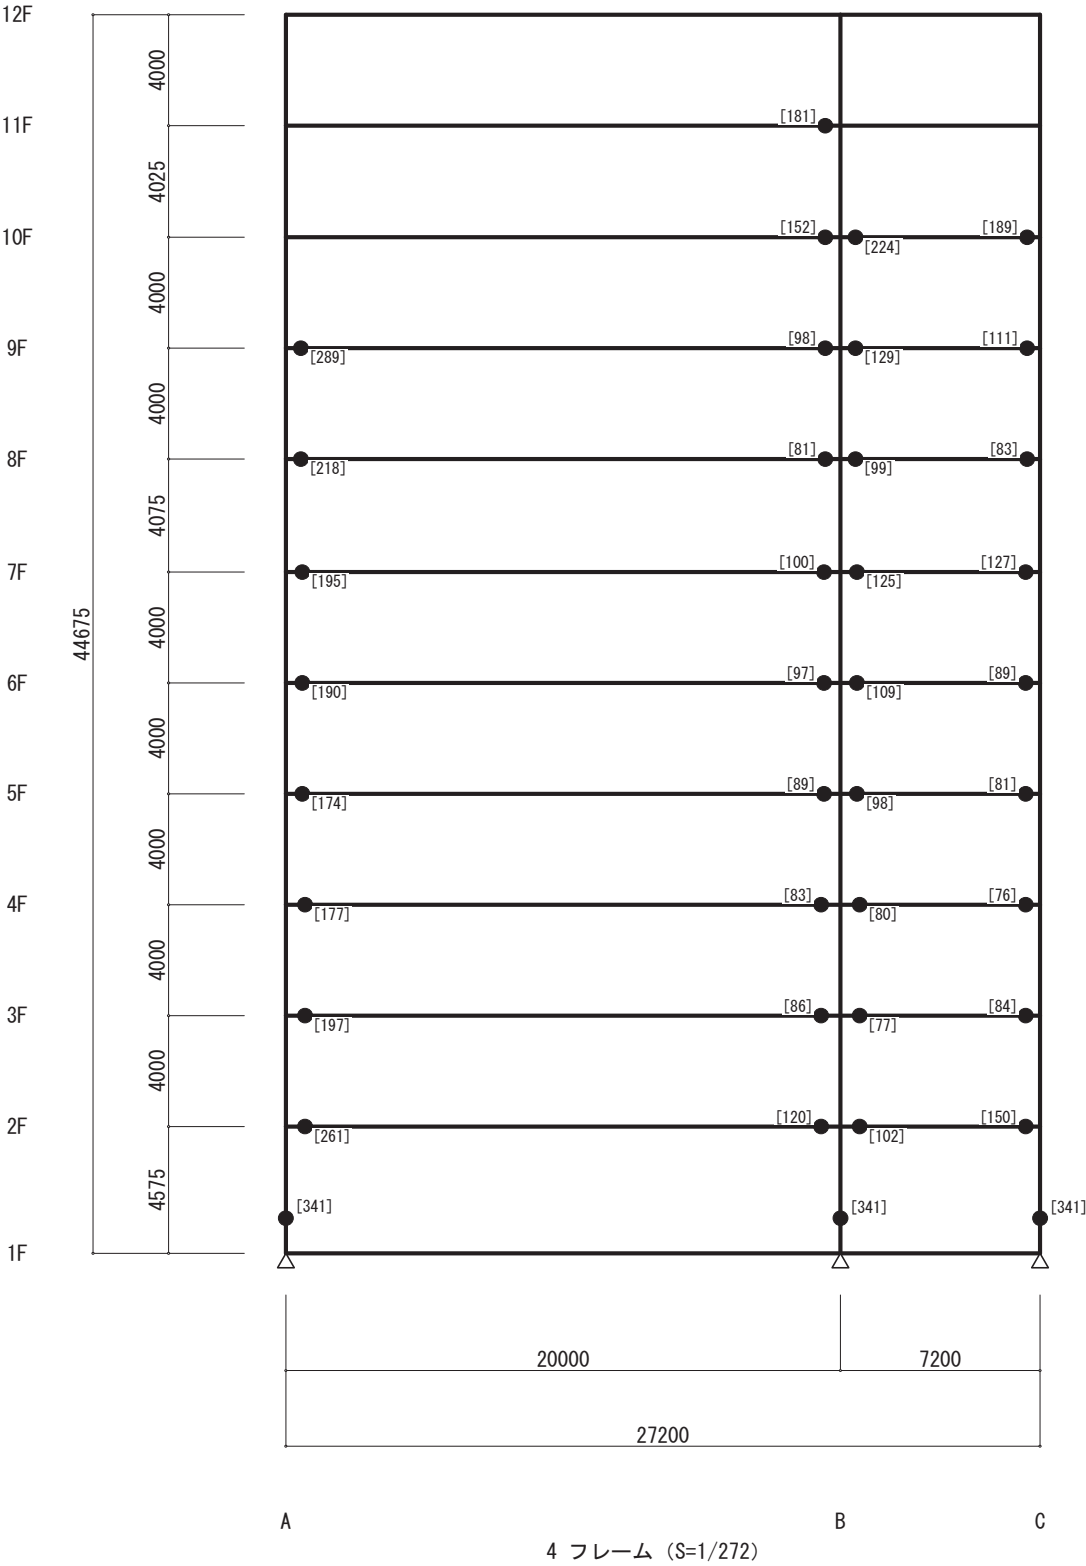


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

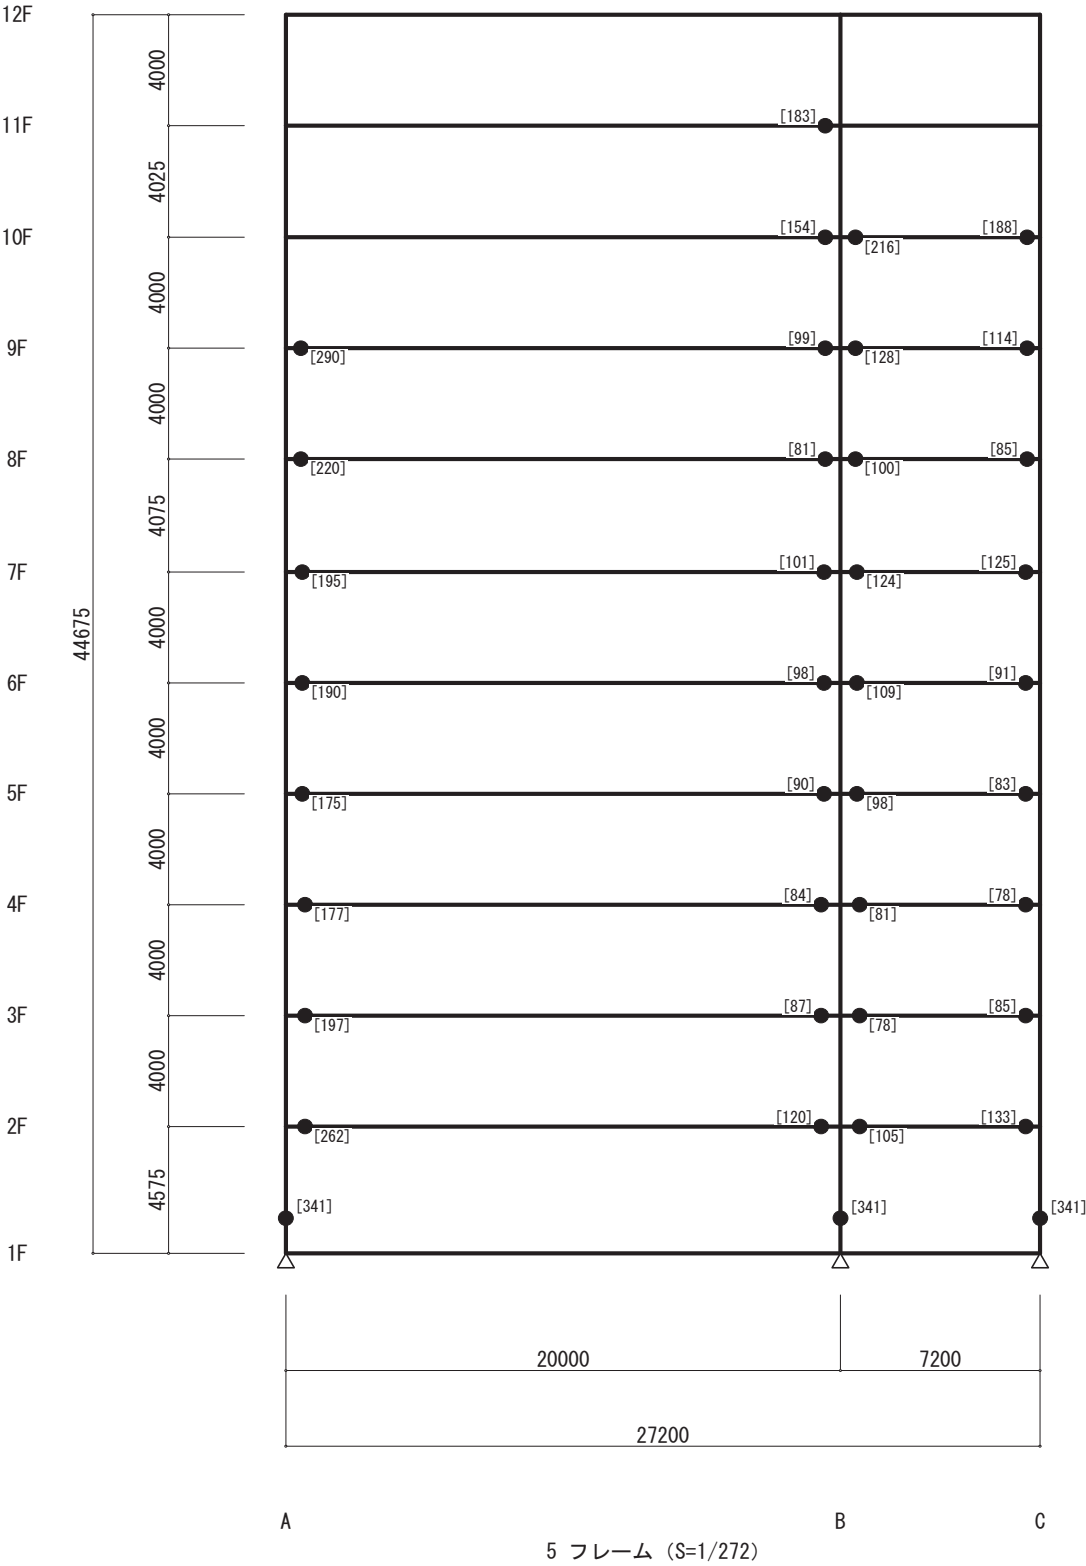


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

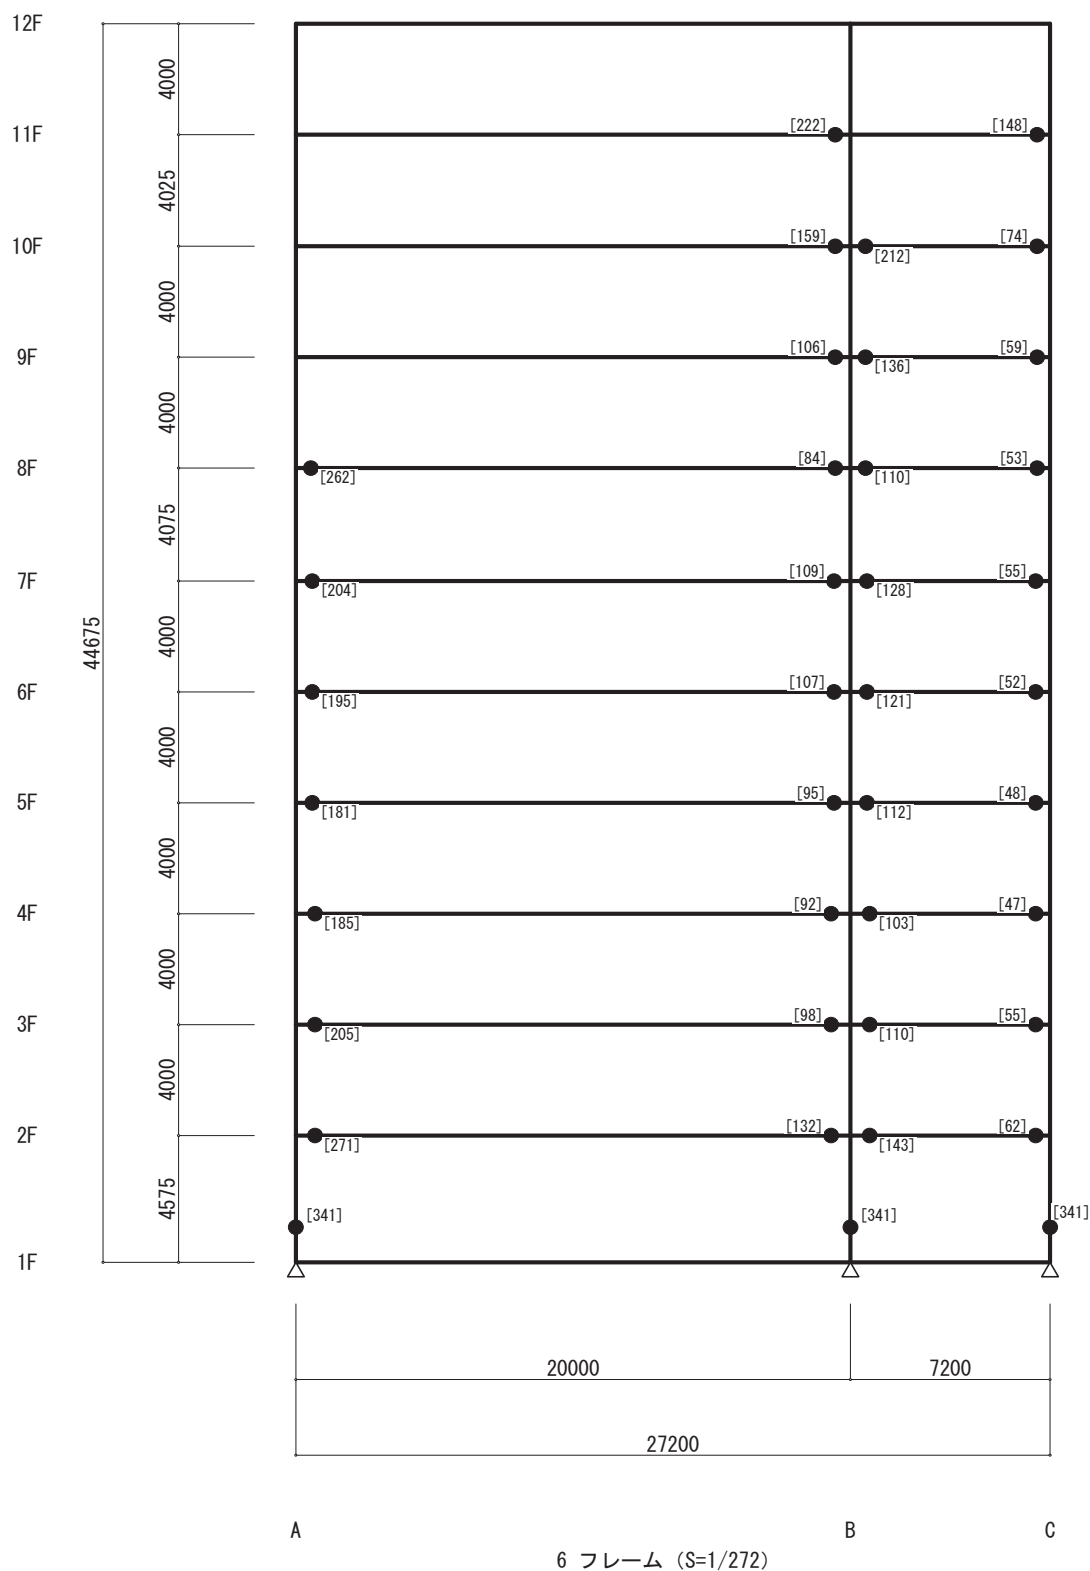


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

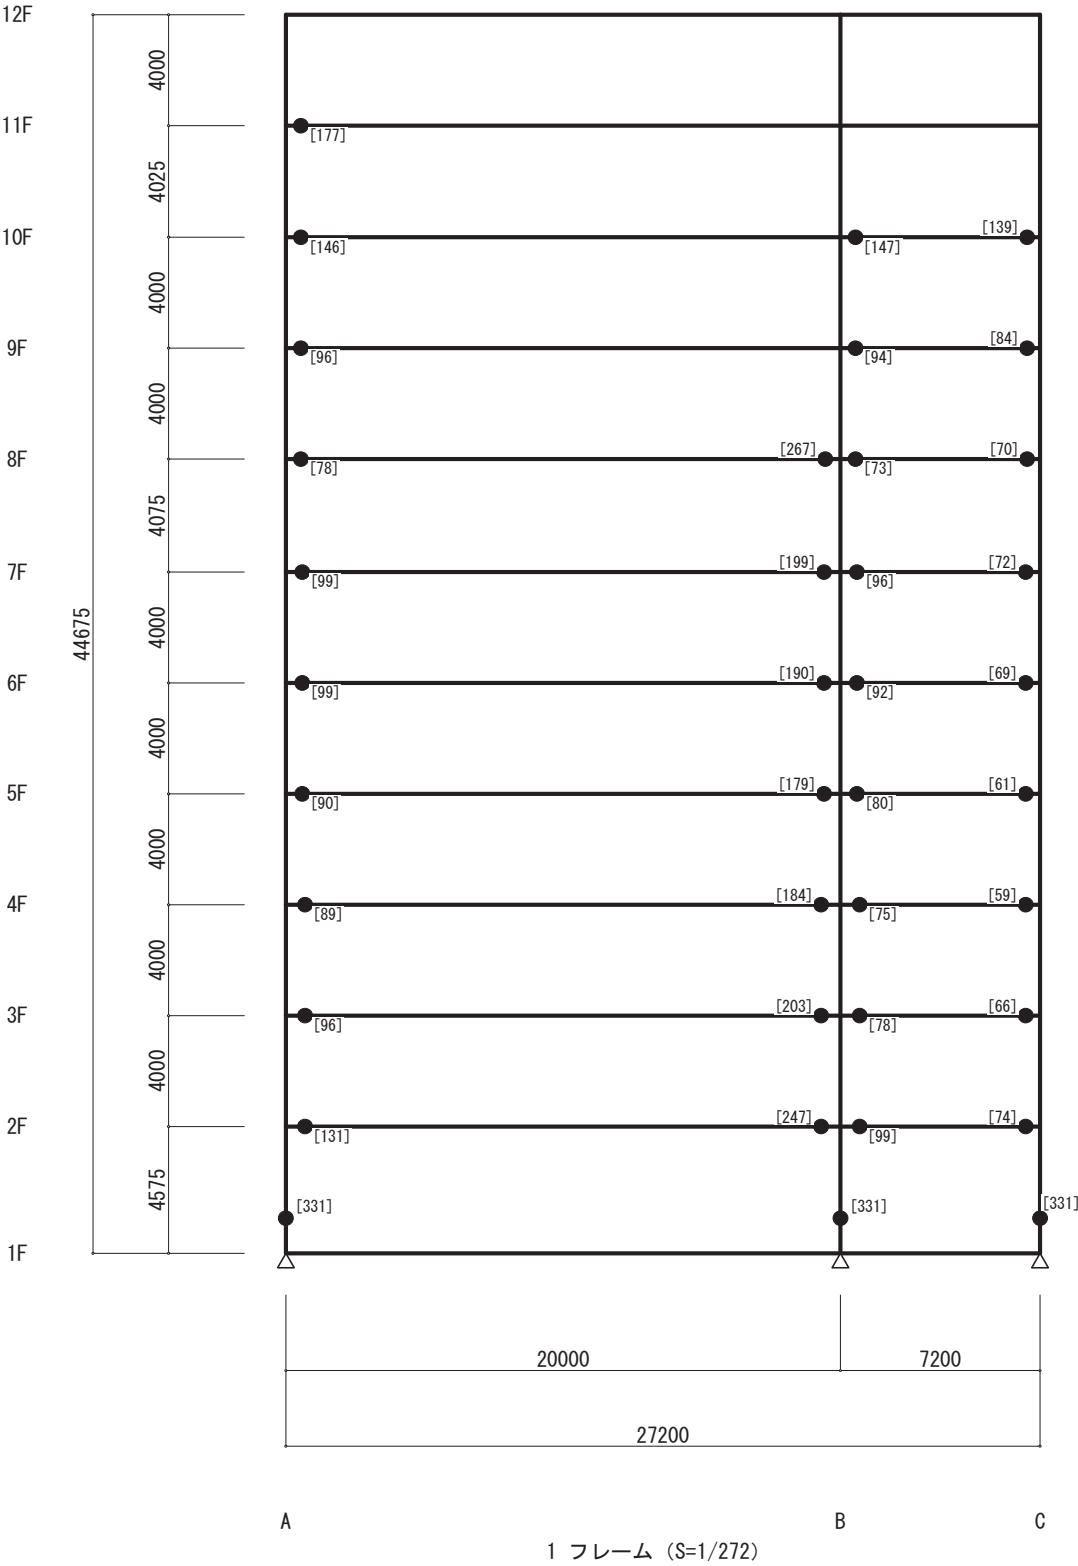


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

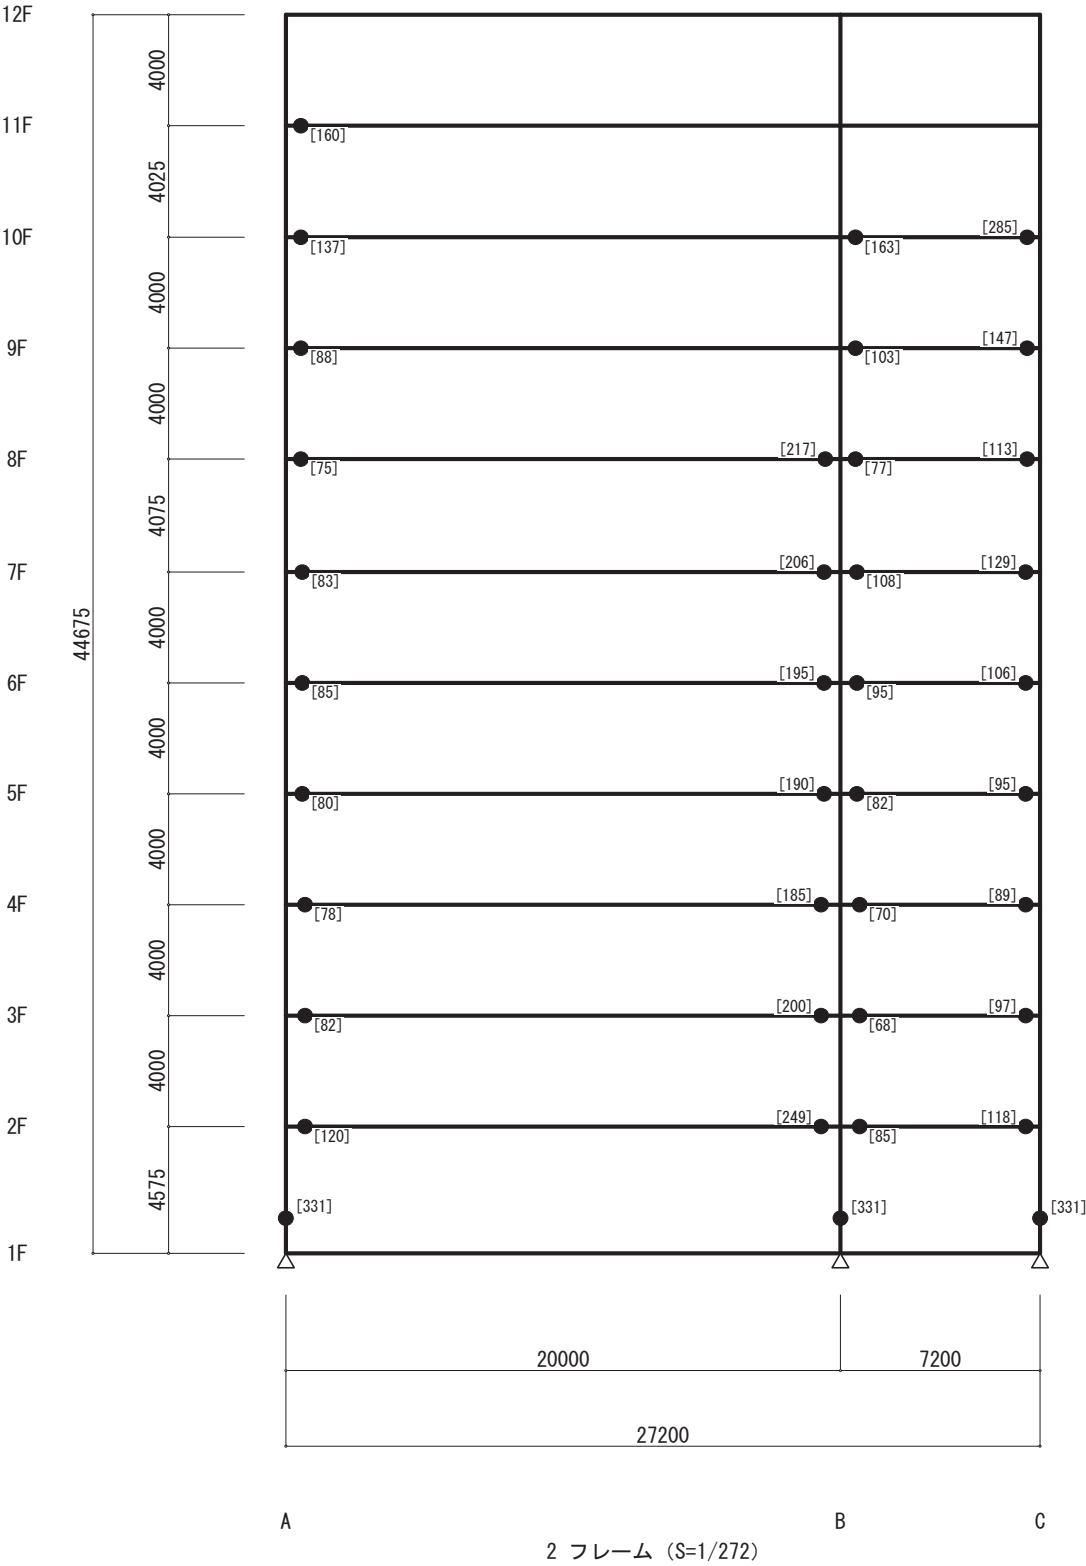


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

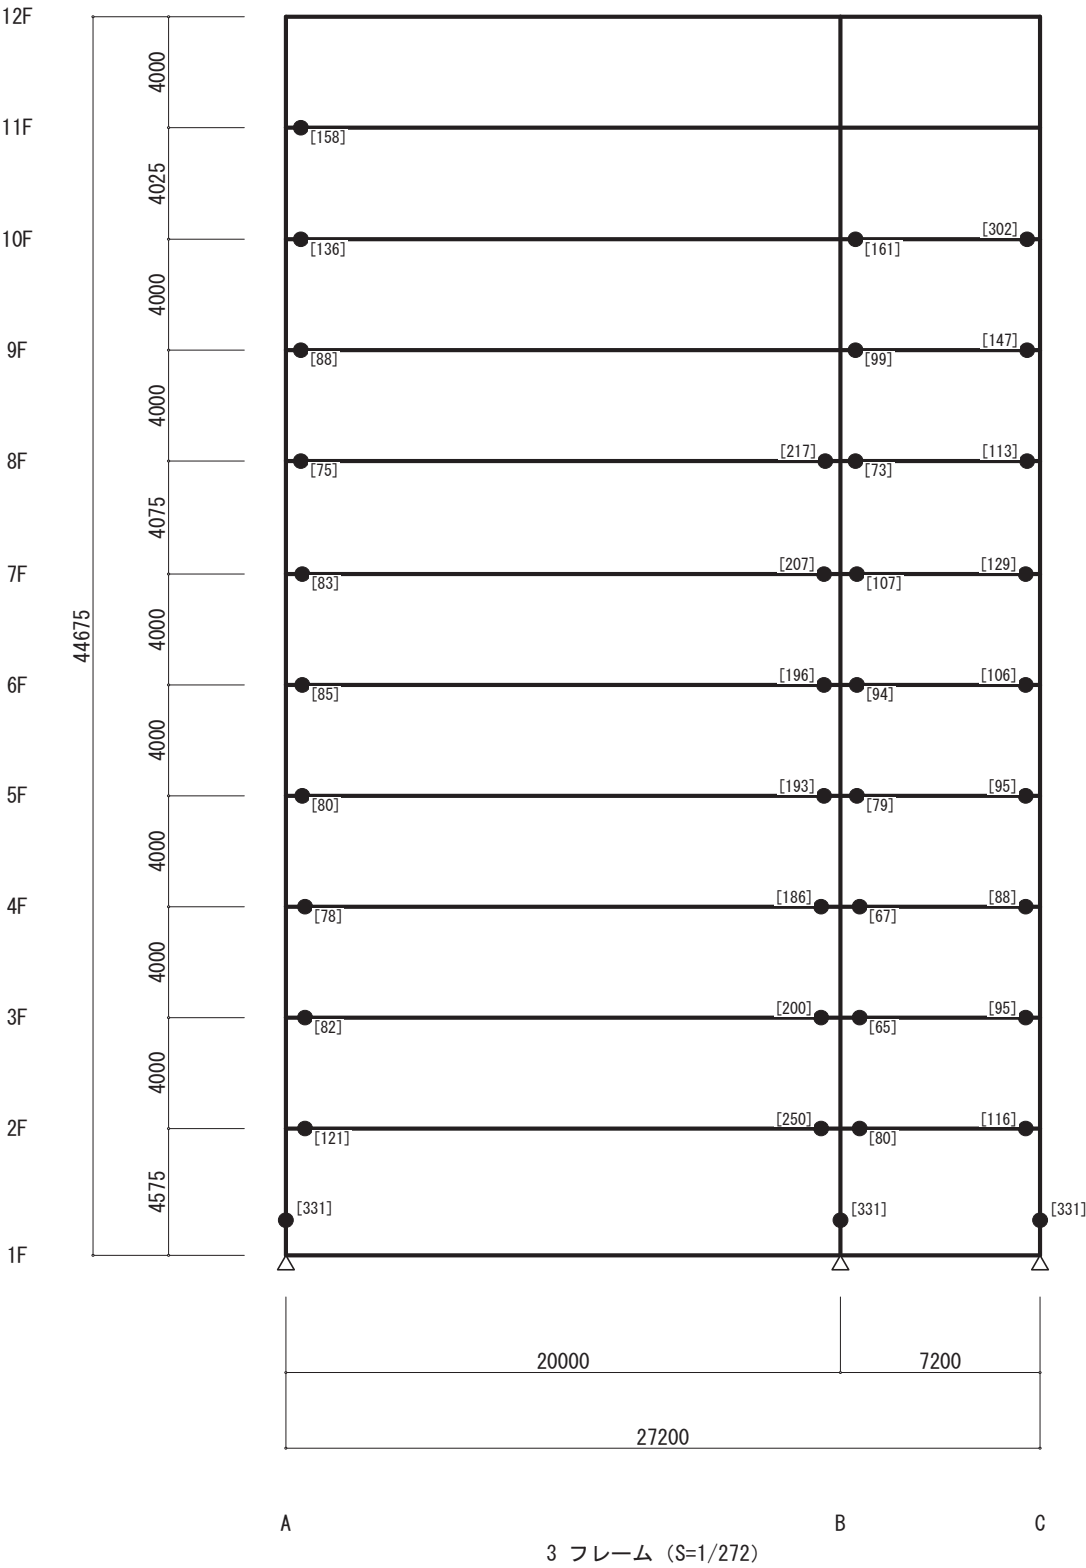


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

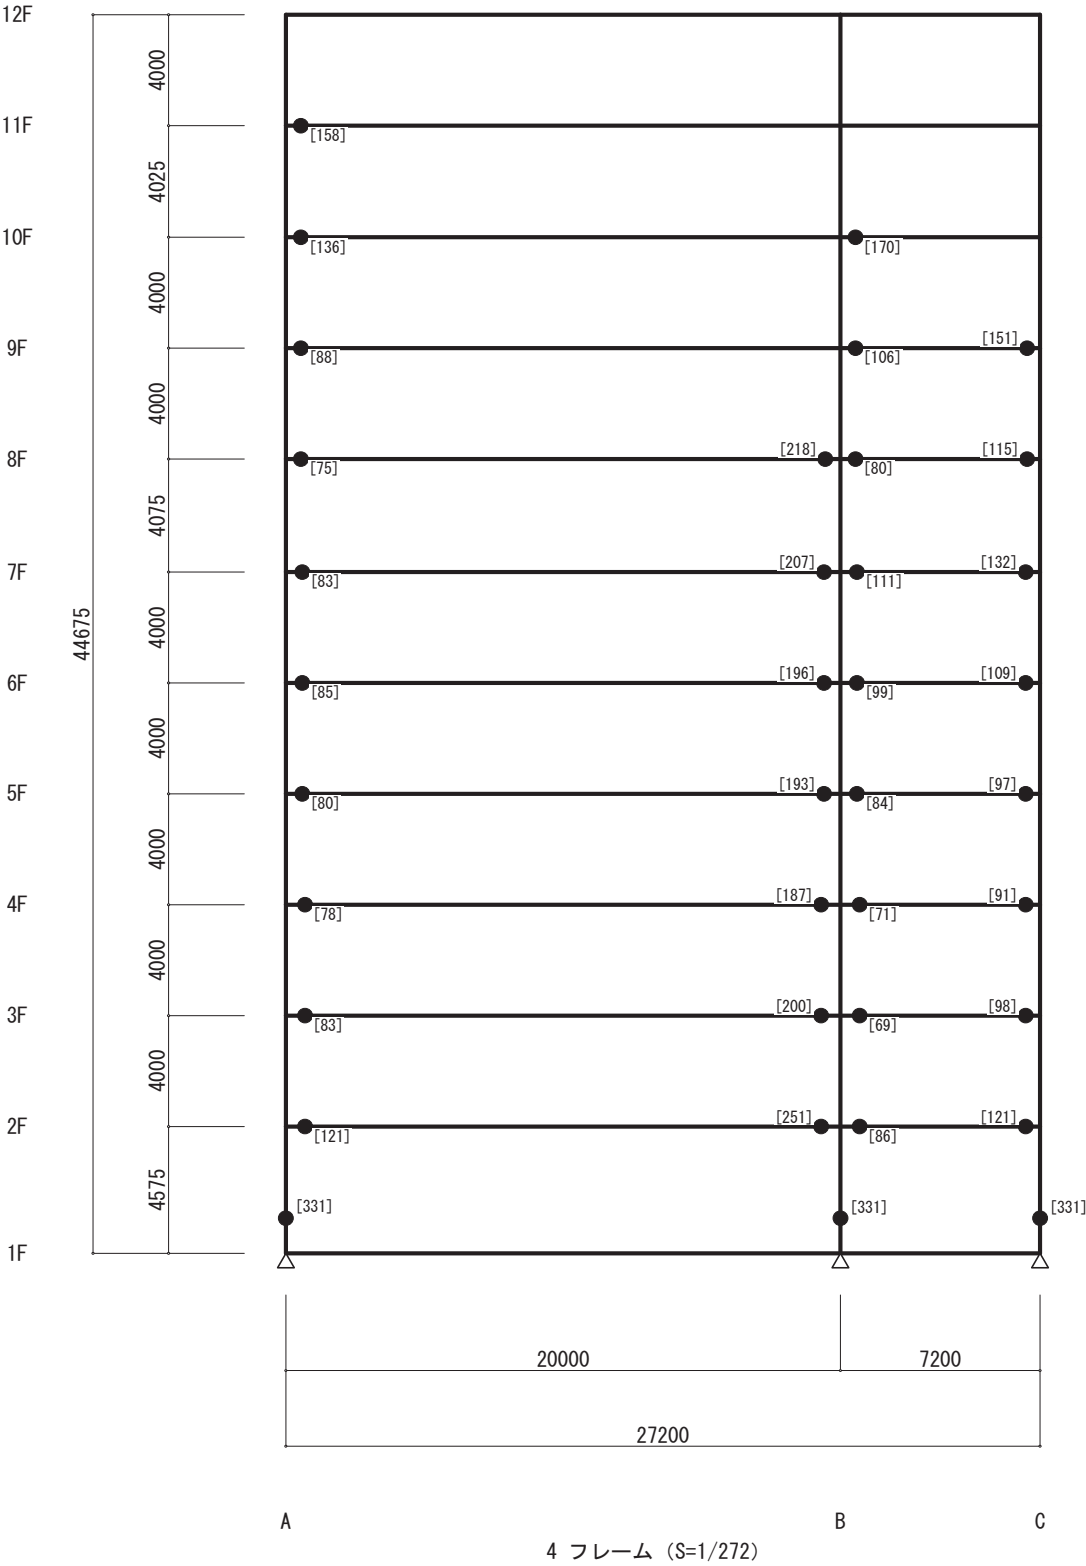

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

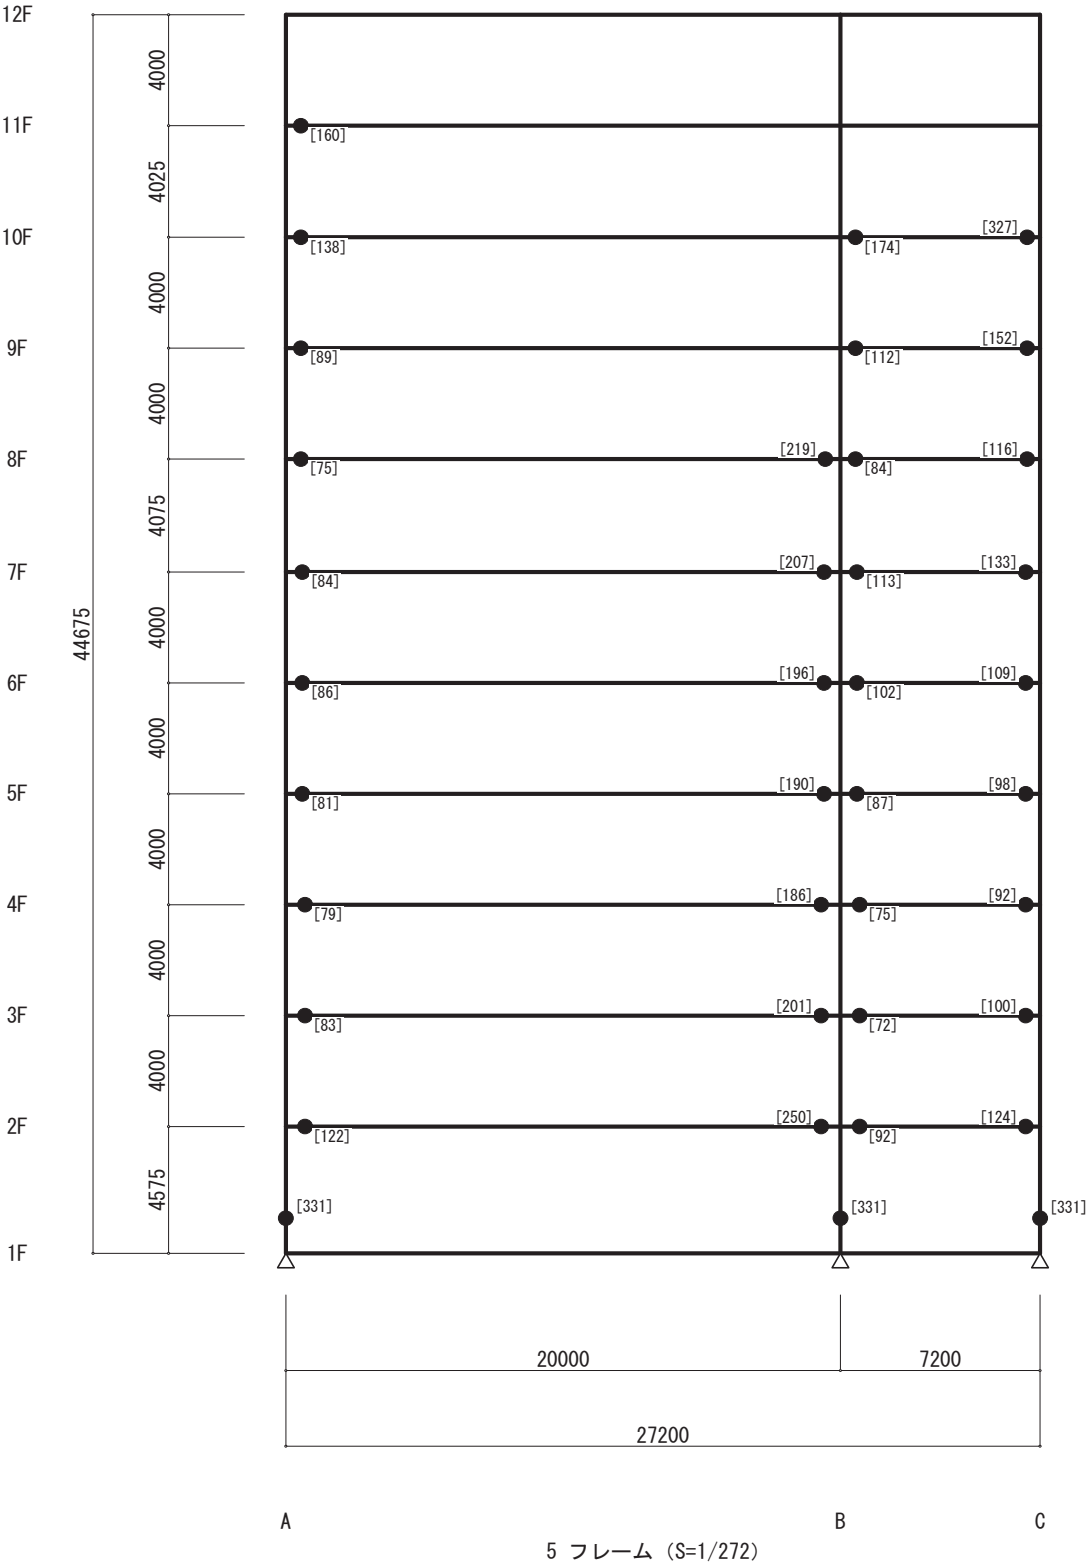


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

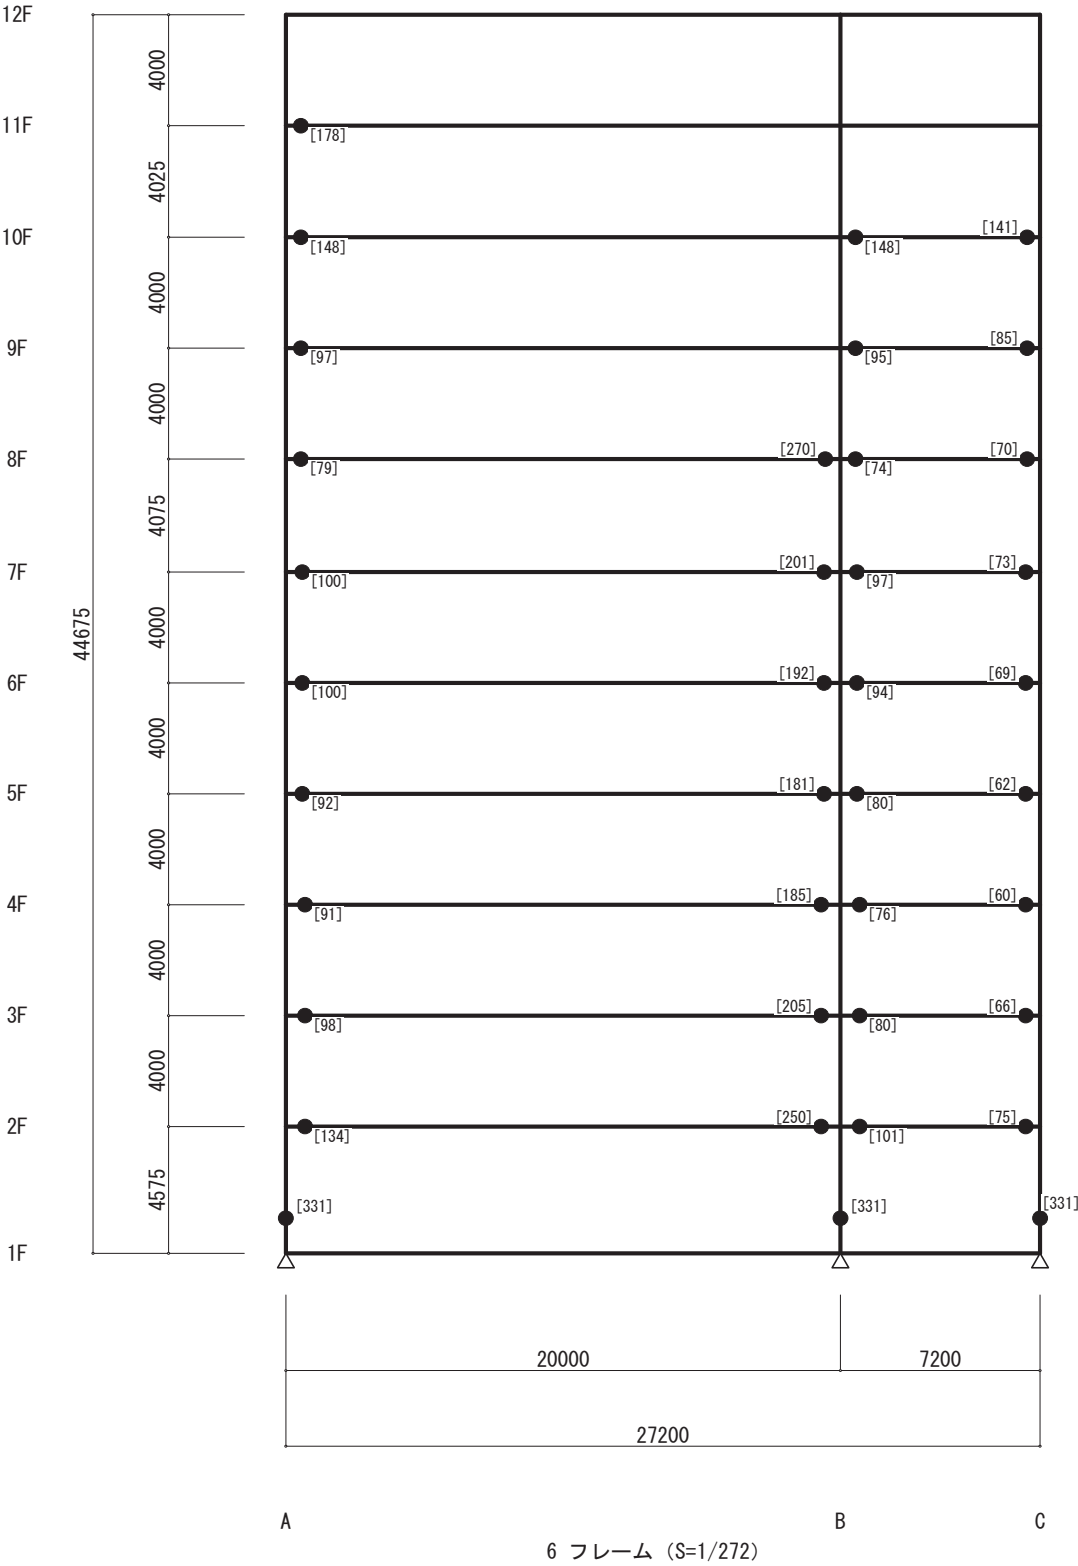


U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

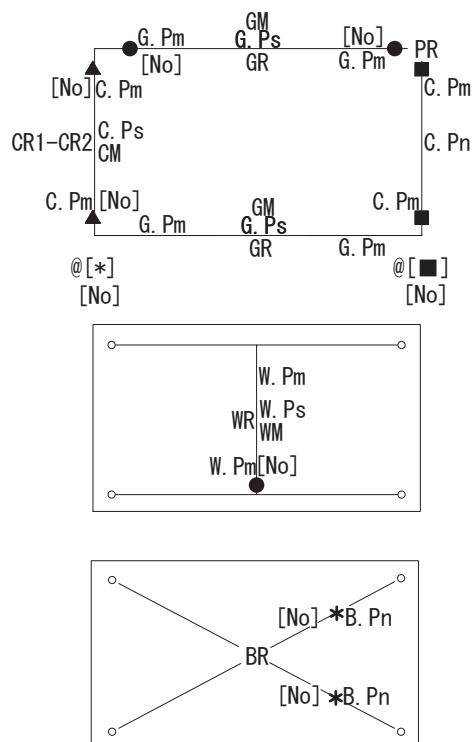


- : 曲げ破壊
▲ : せん断破壊
■ : 引張破壊
* : 圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : プレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
WR : 壁の種別
BR : プレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

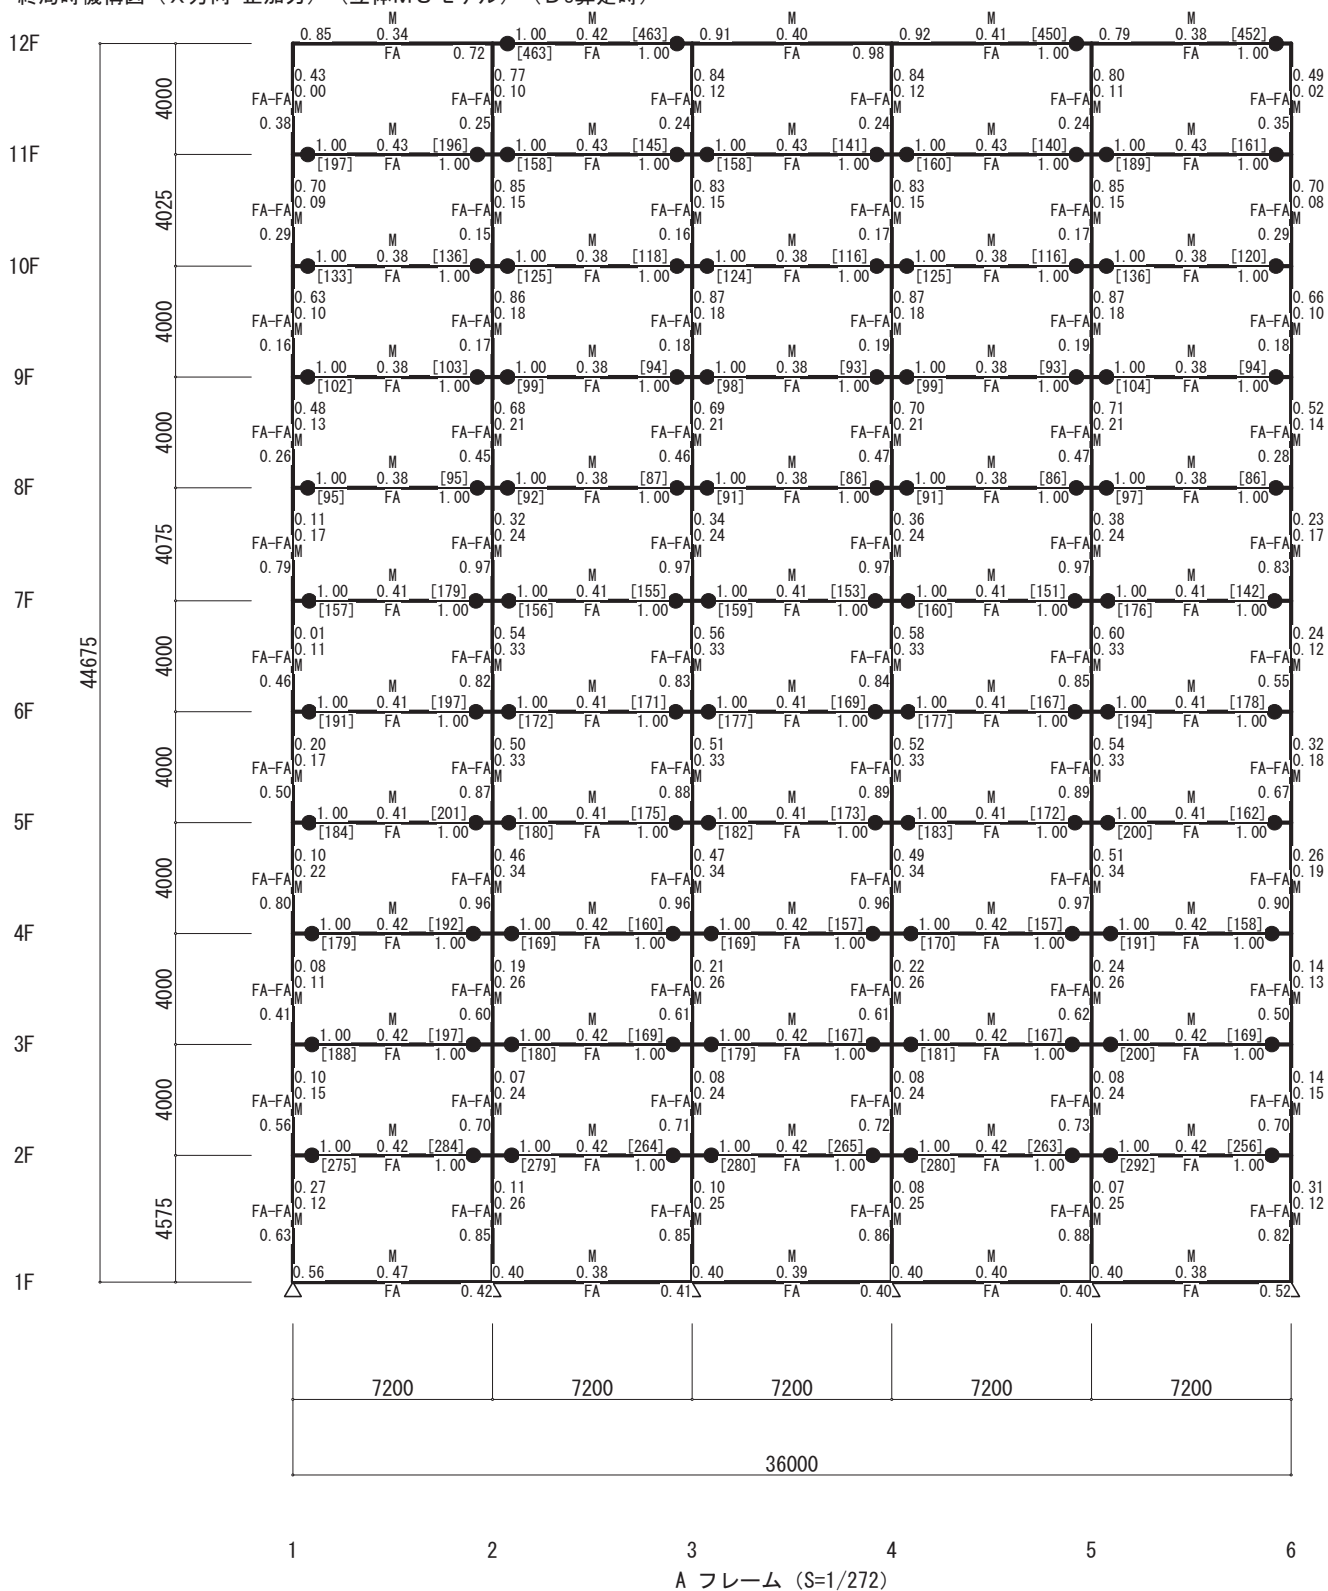


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

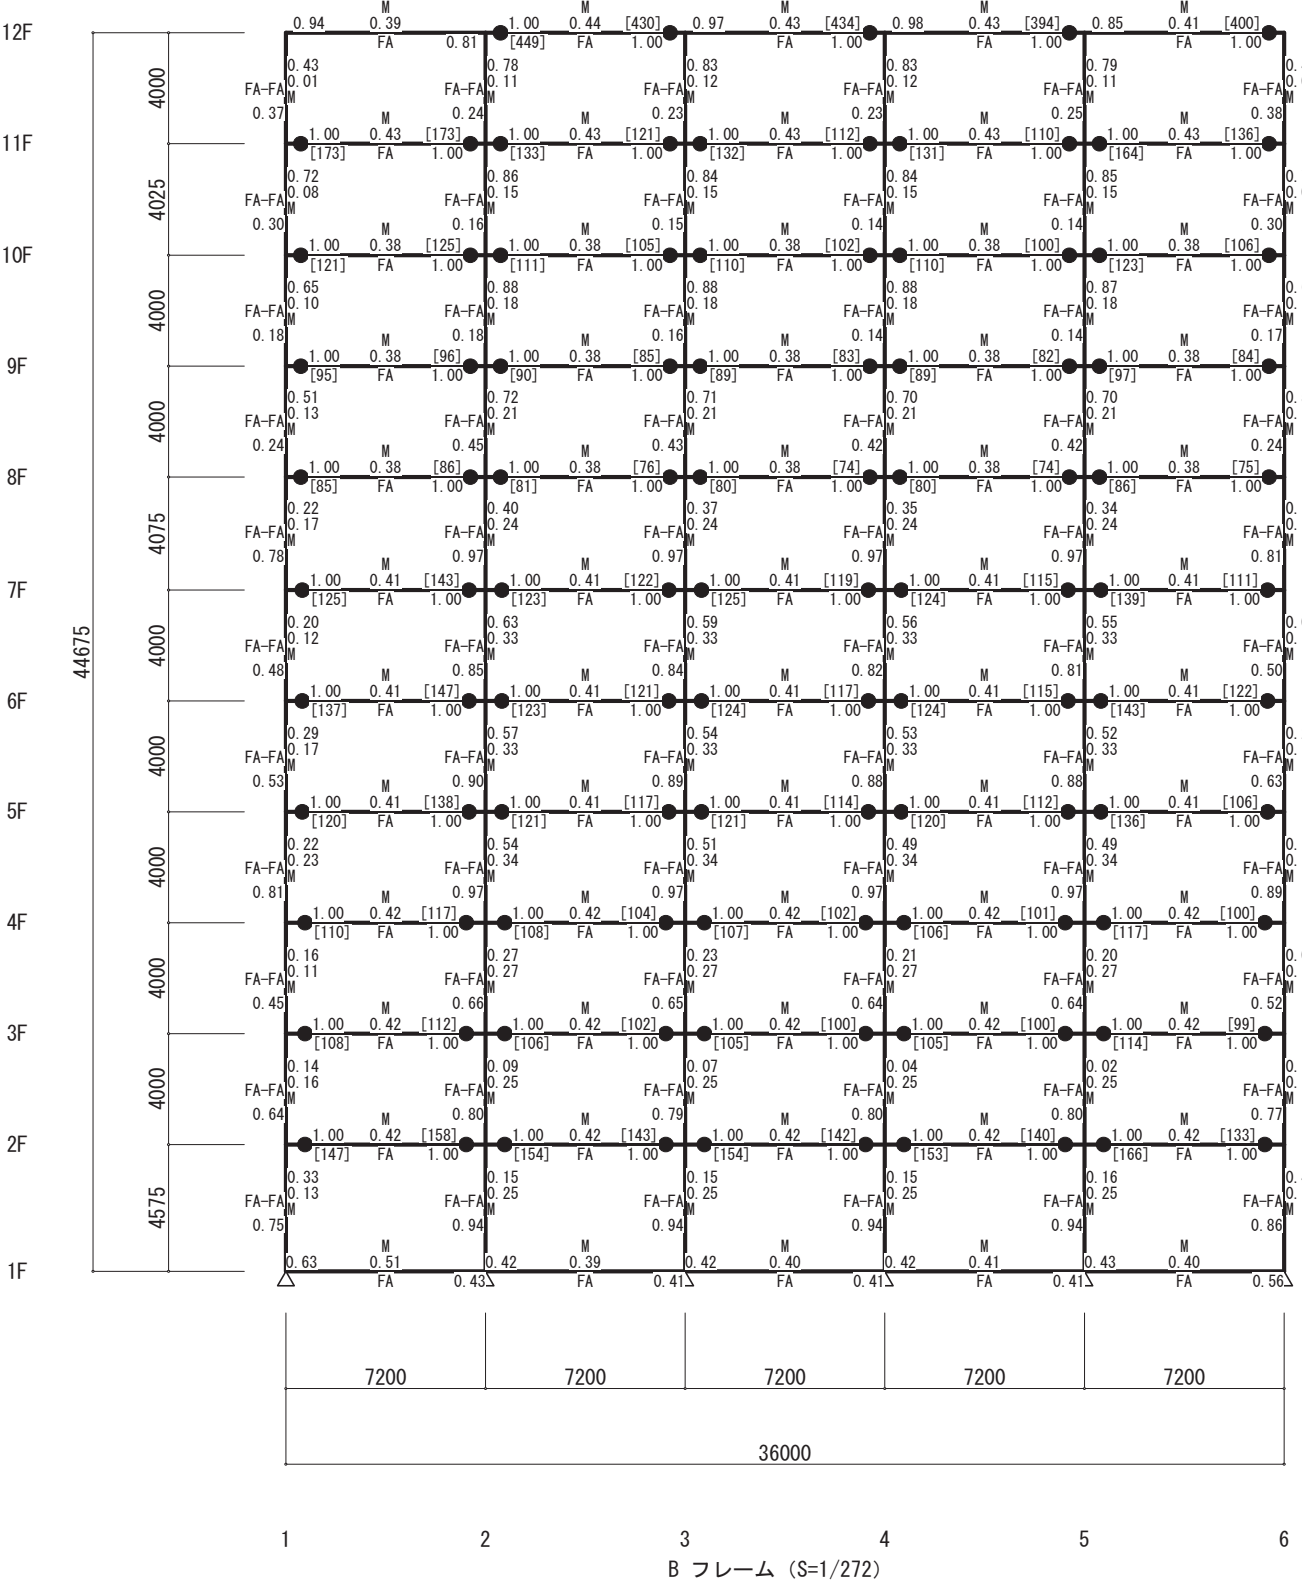


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

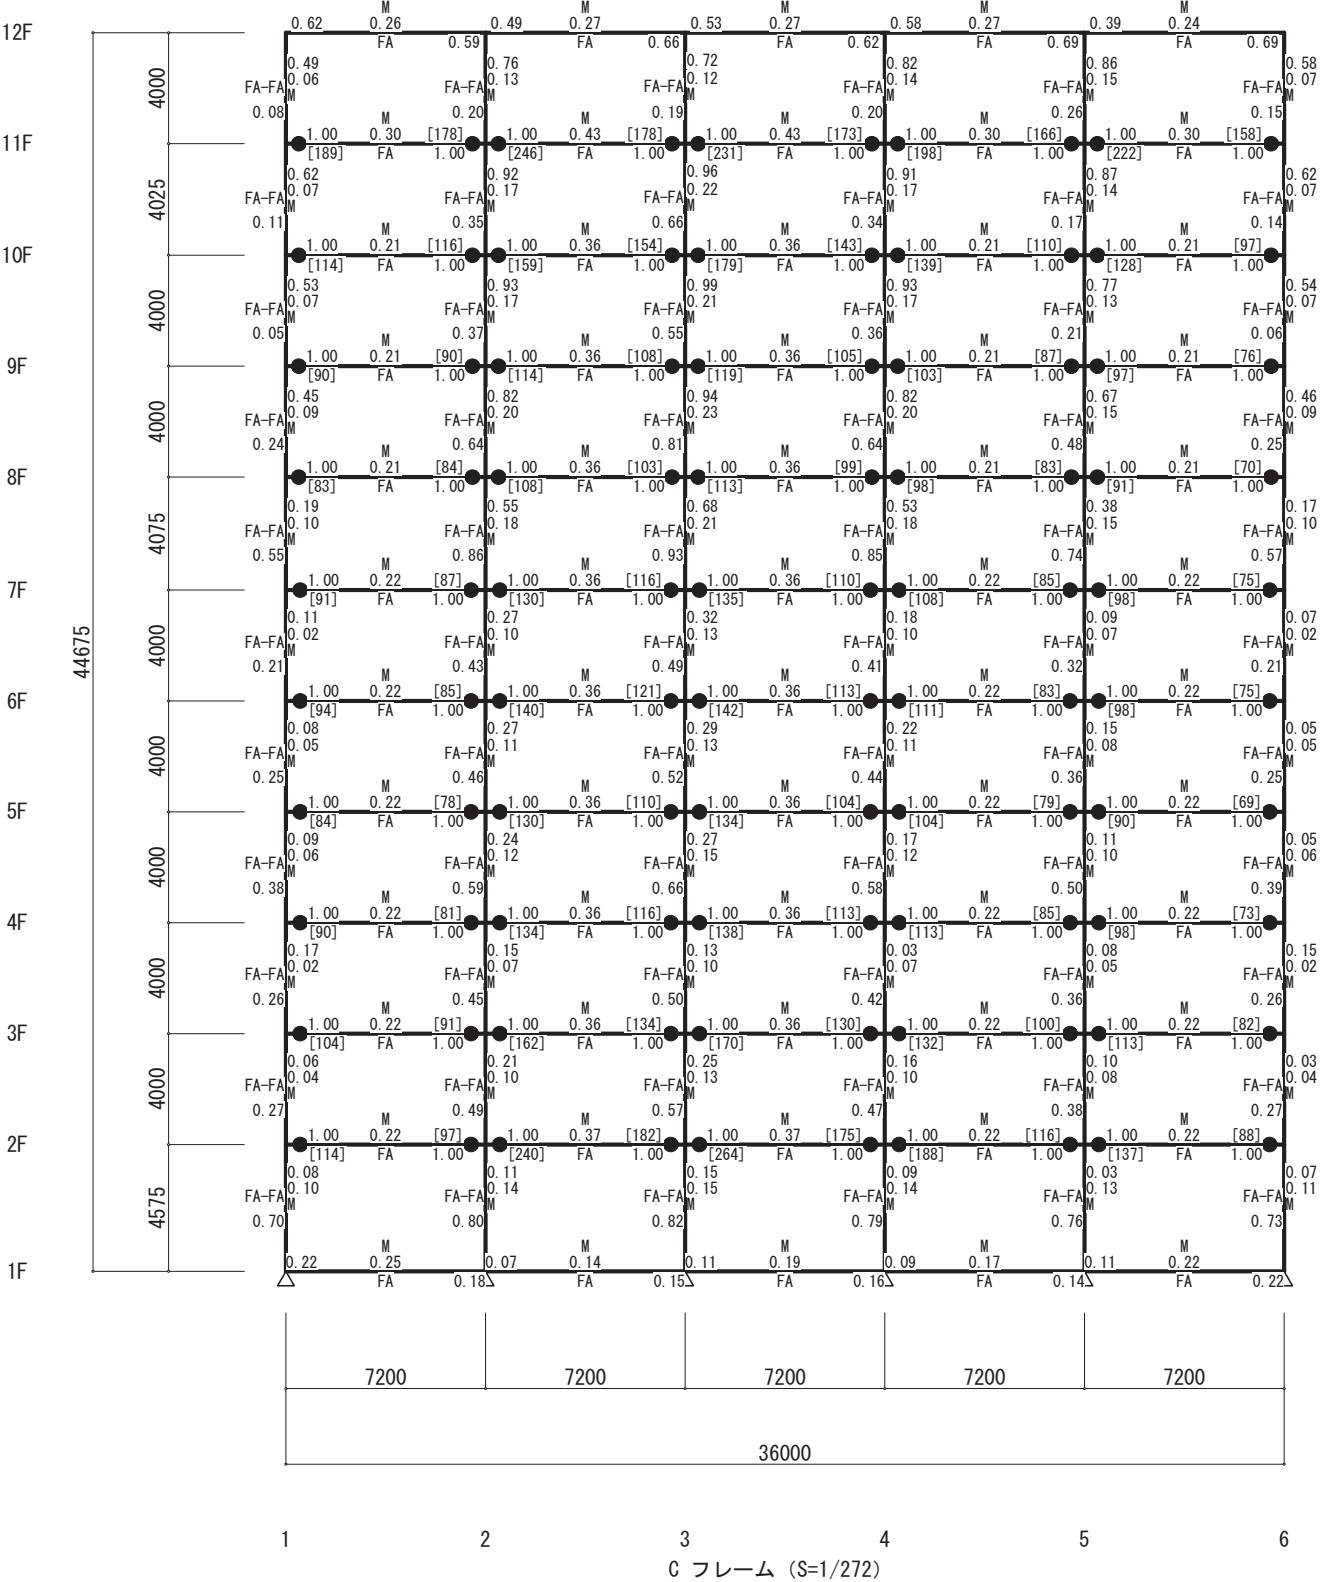


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

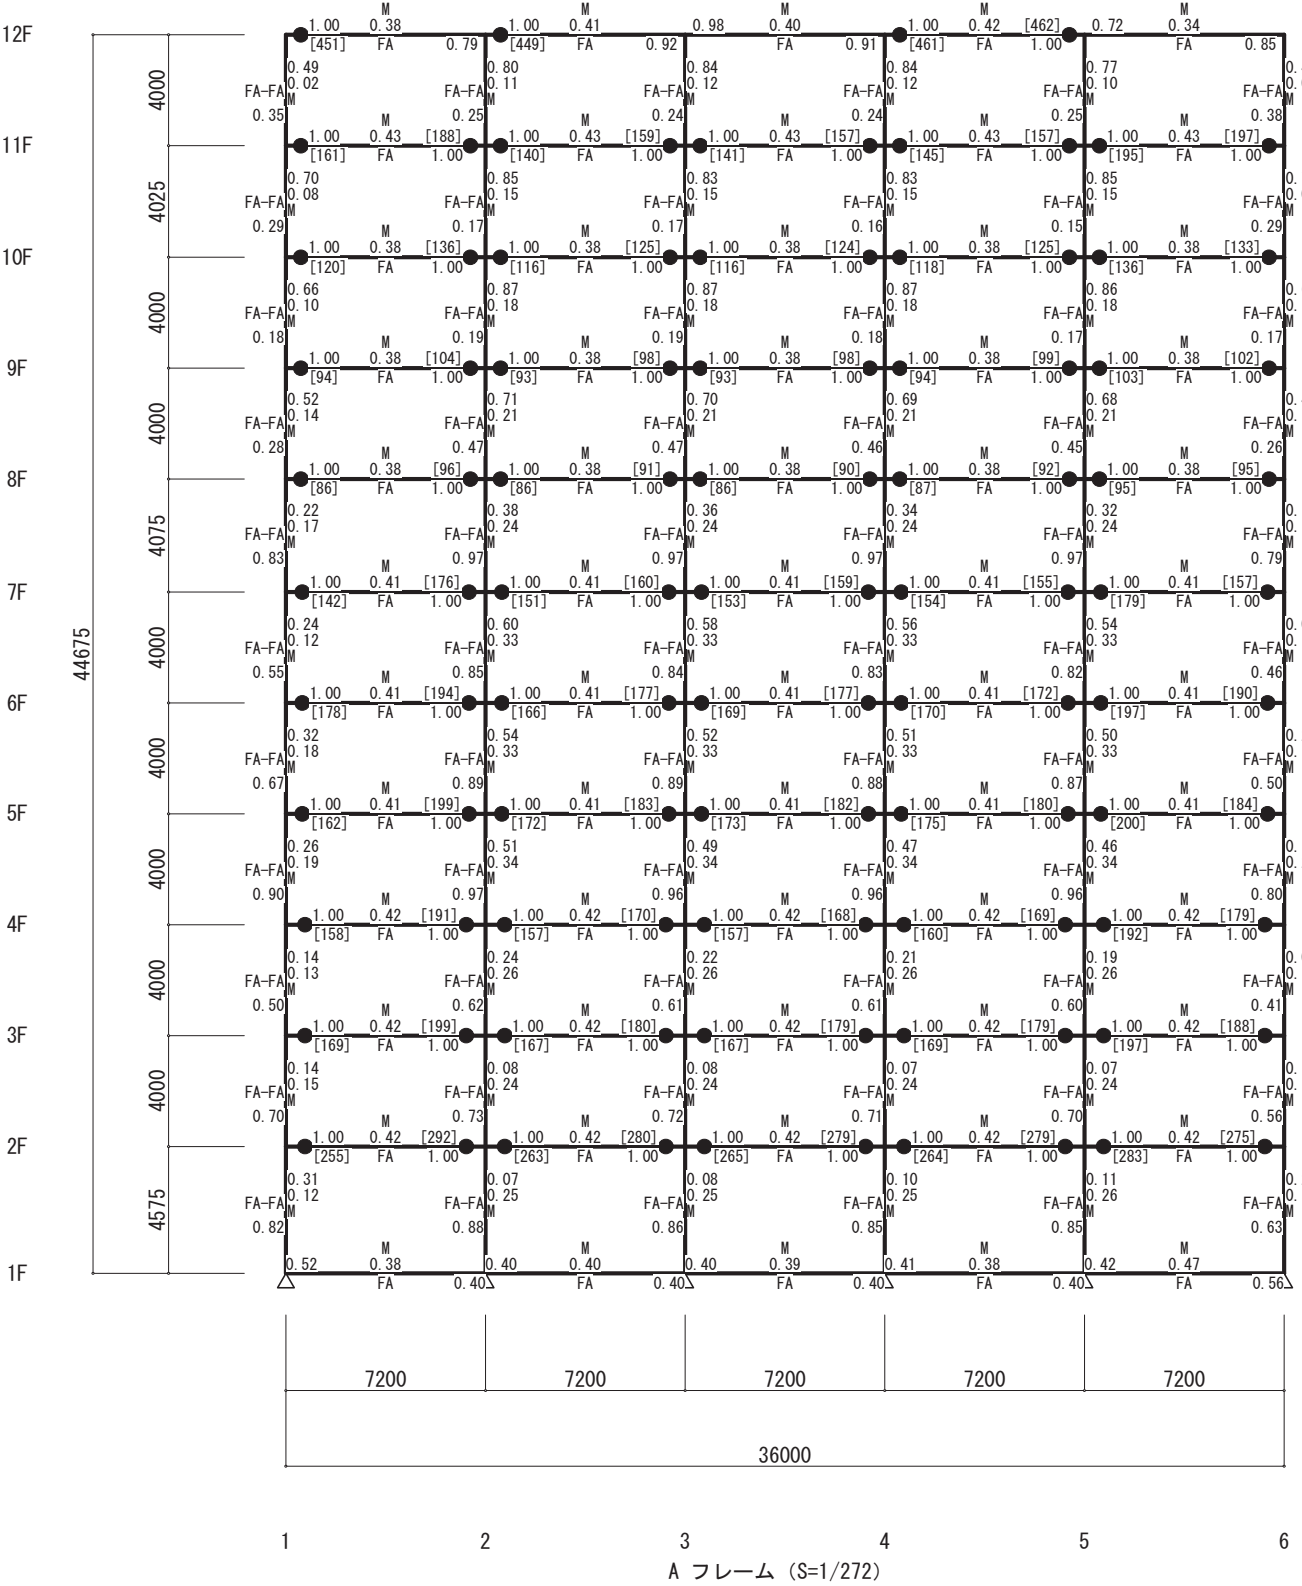


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

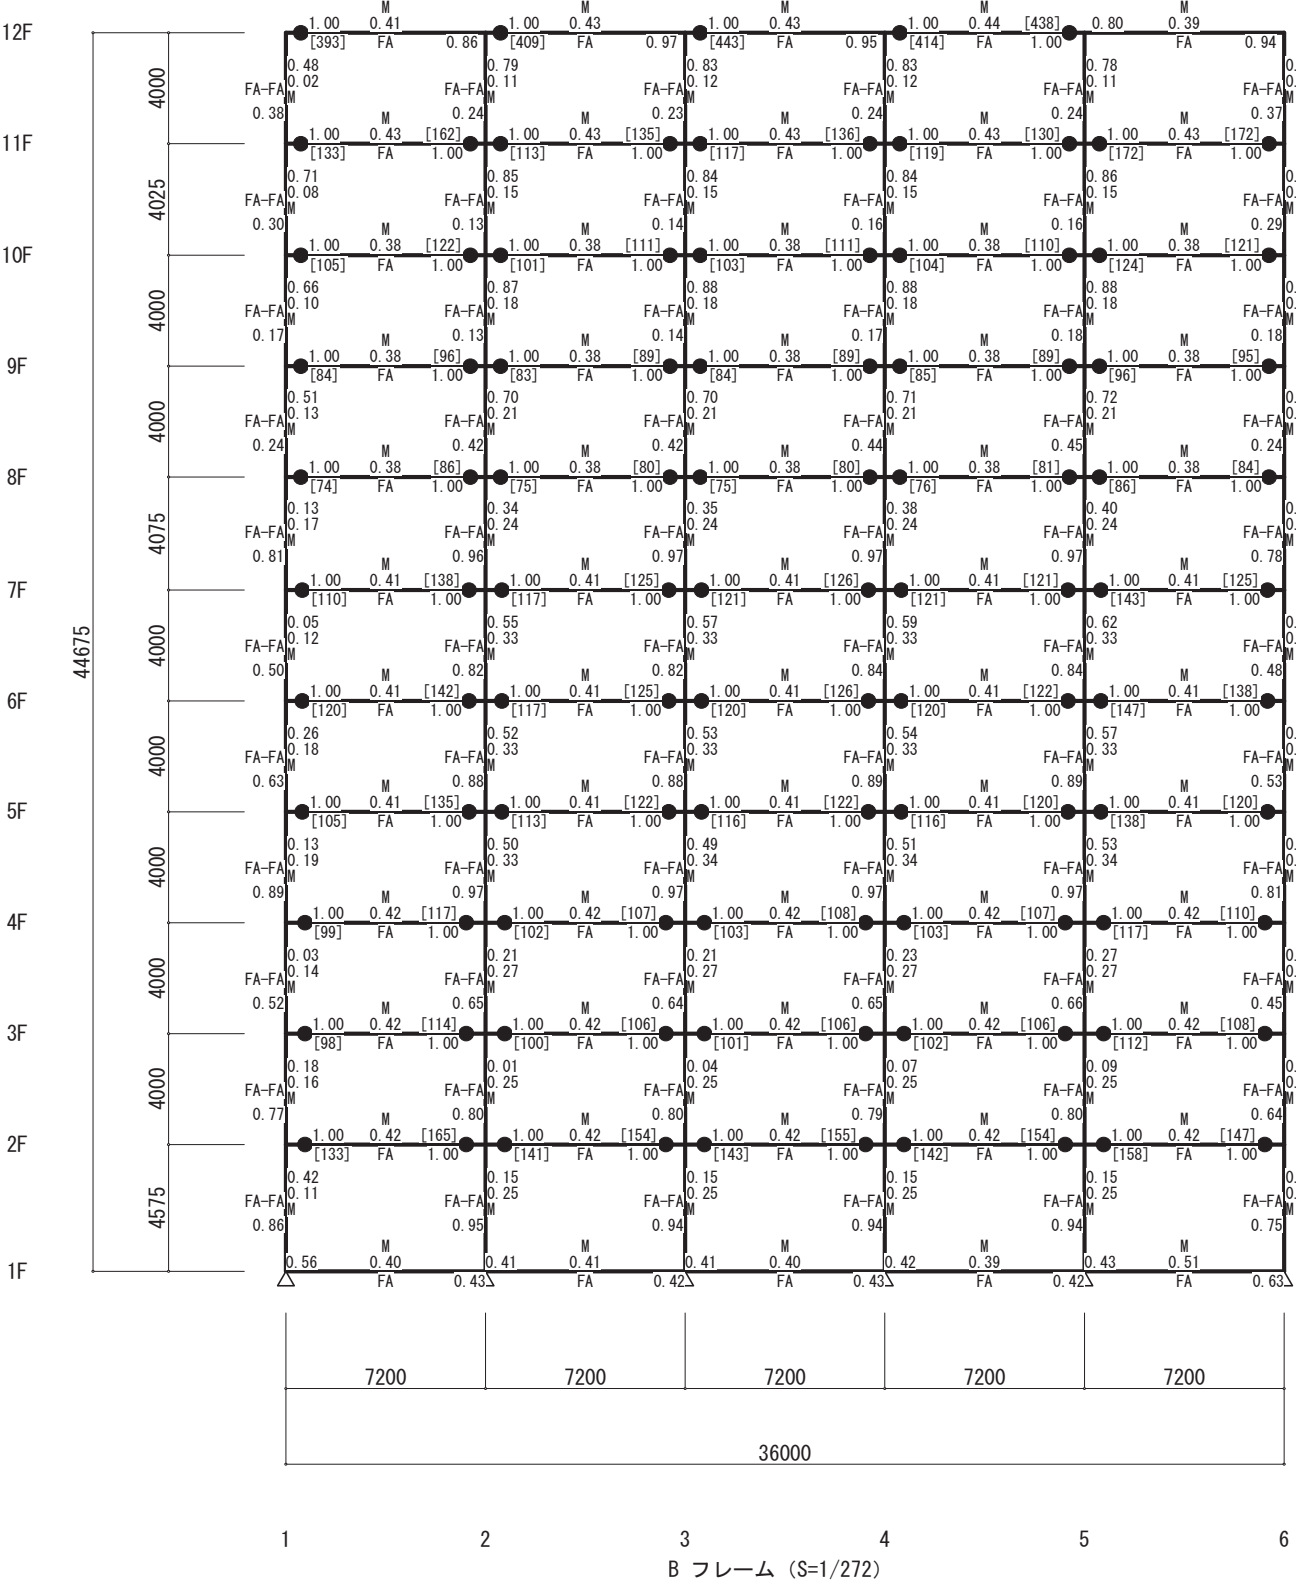


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

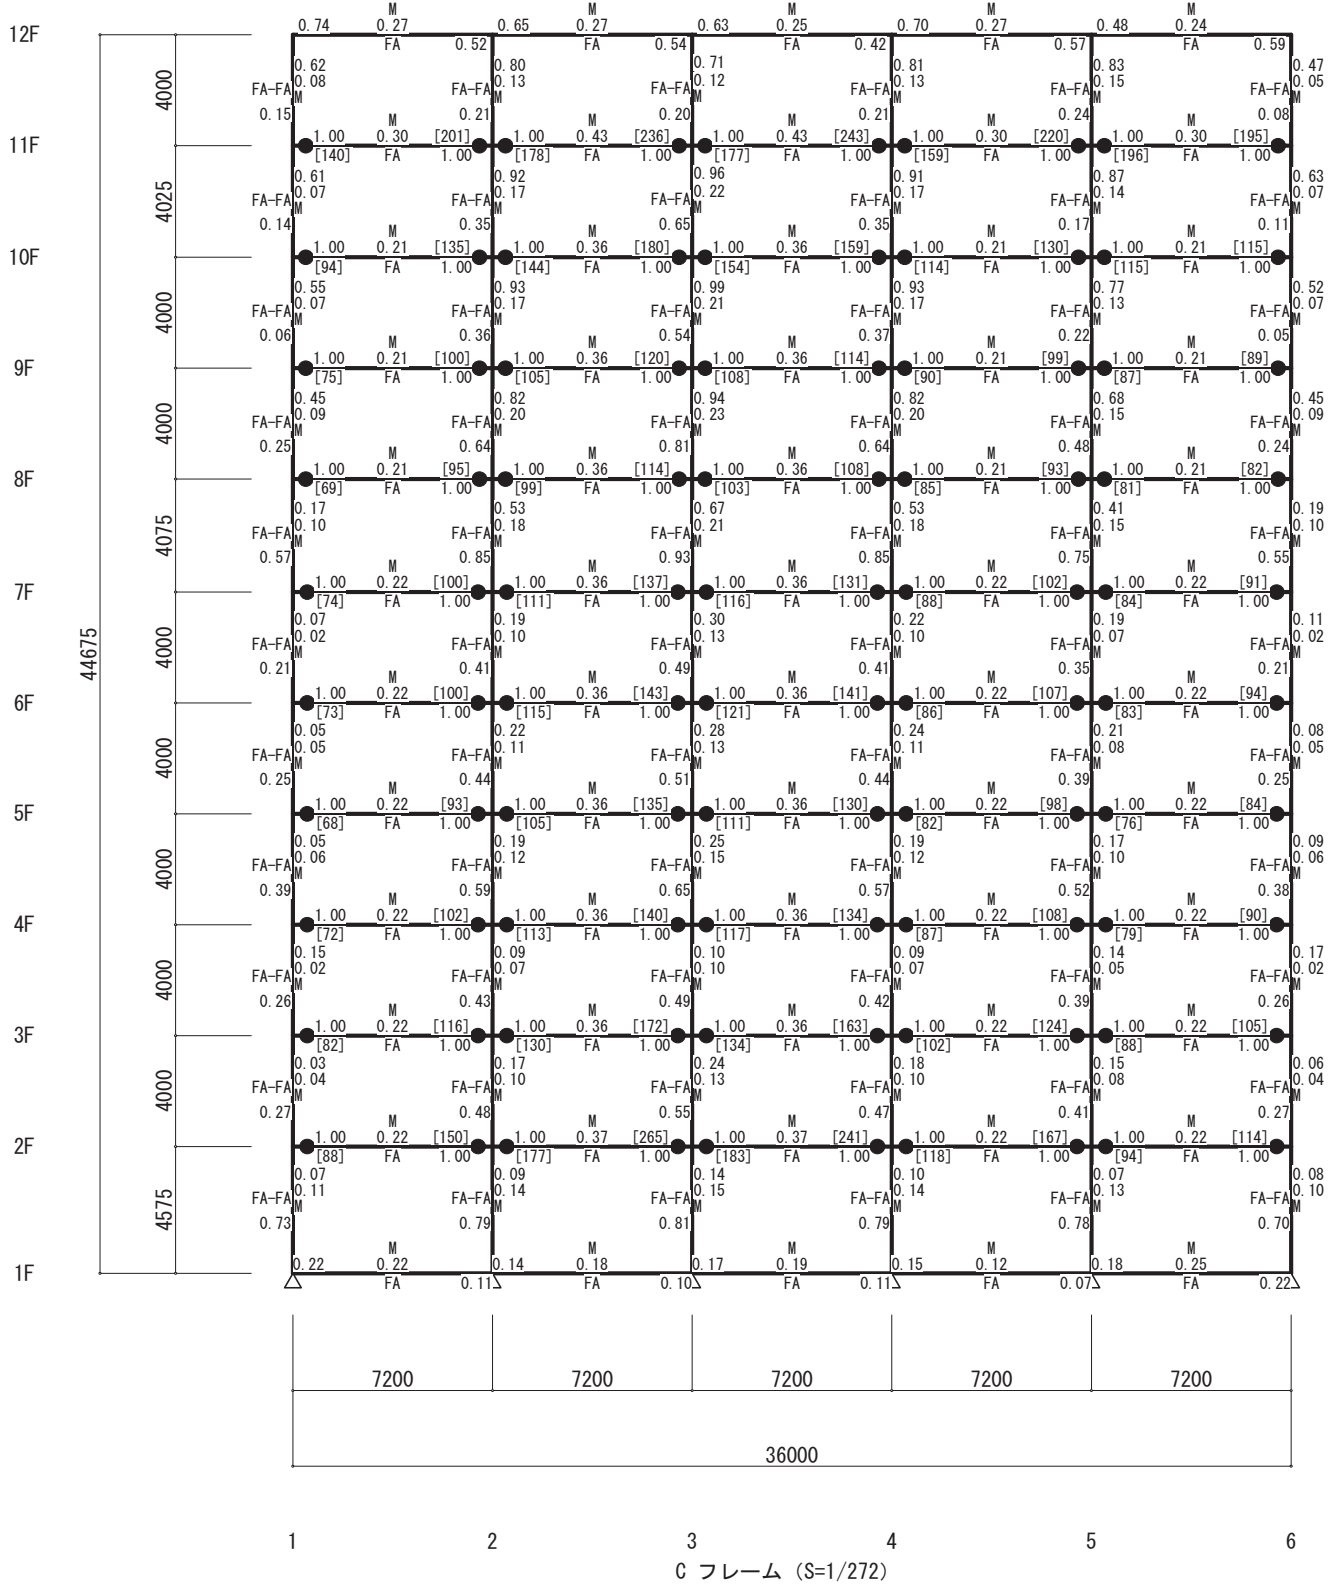


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

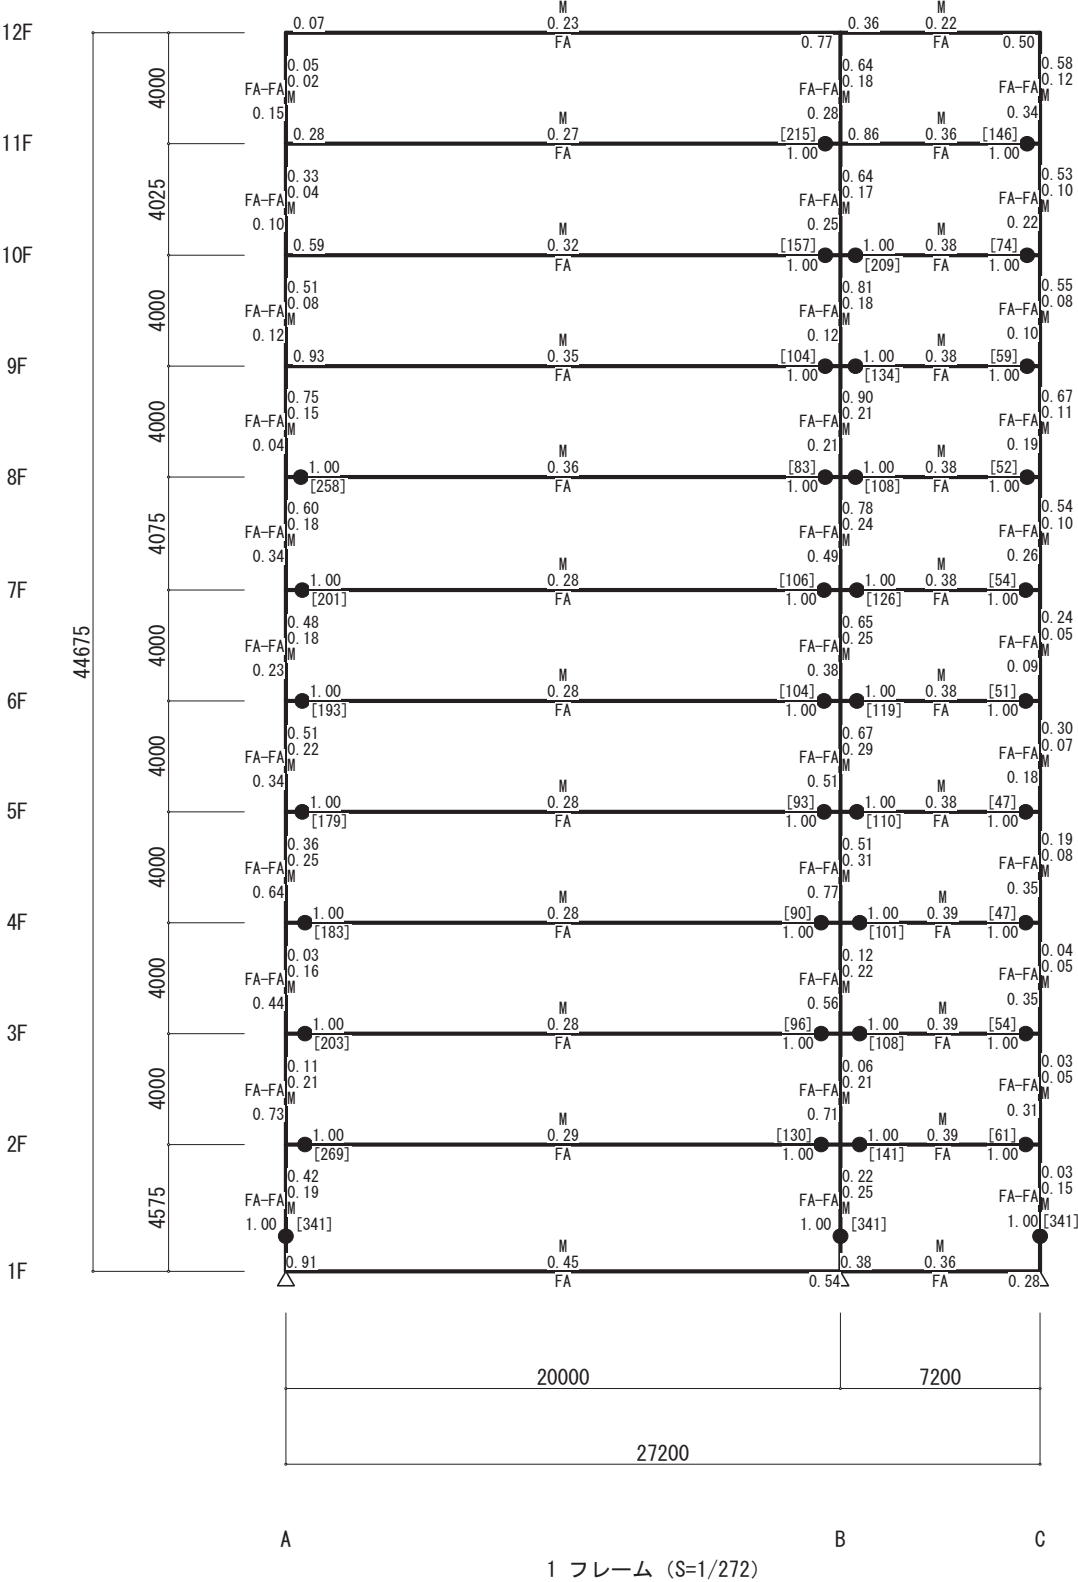


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

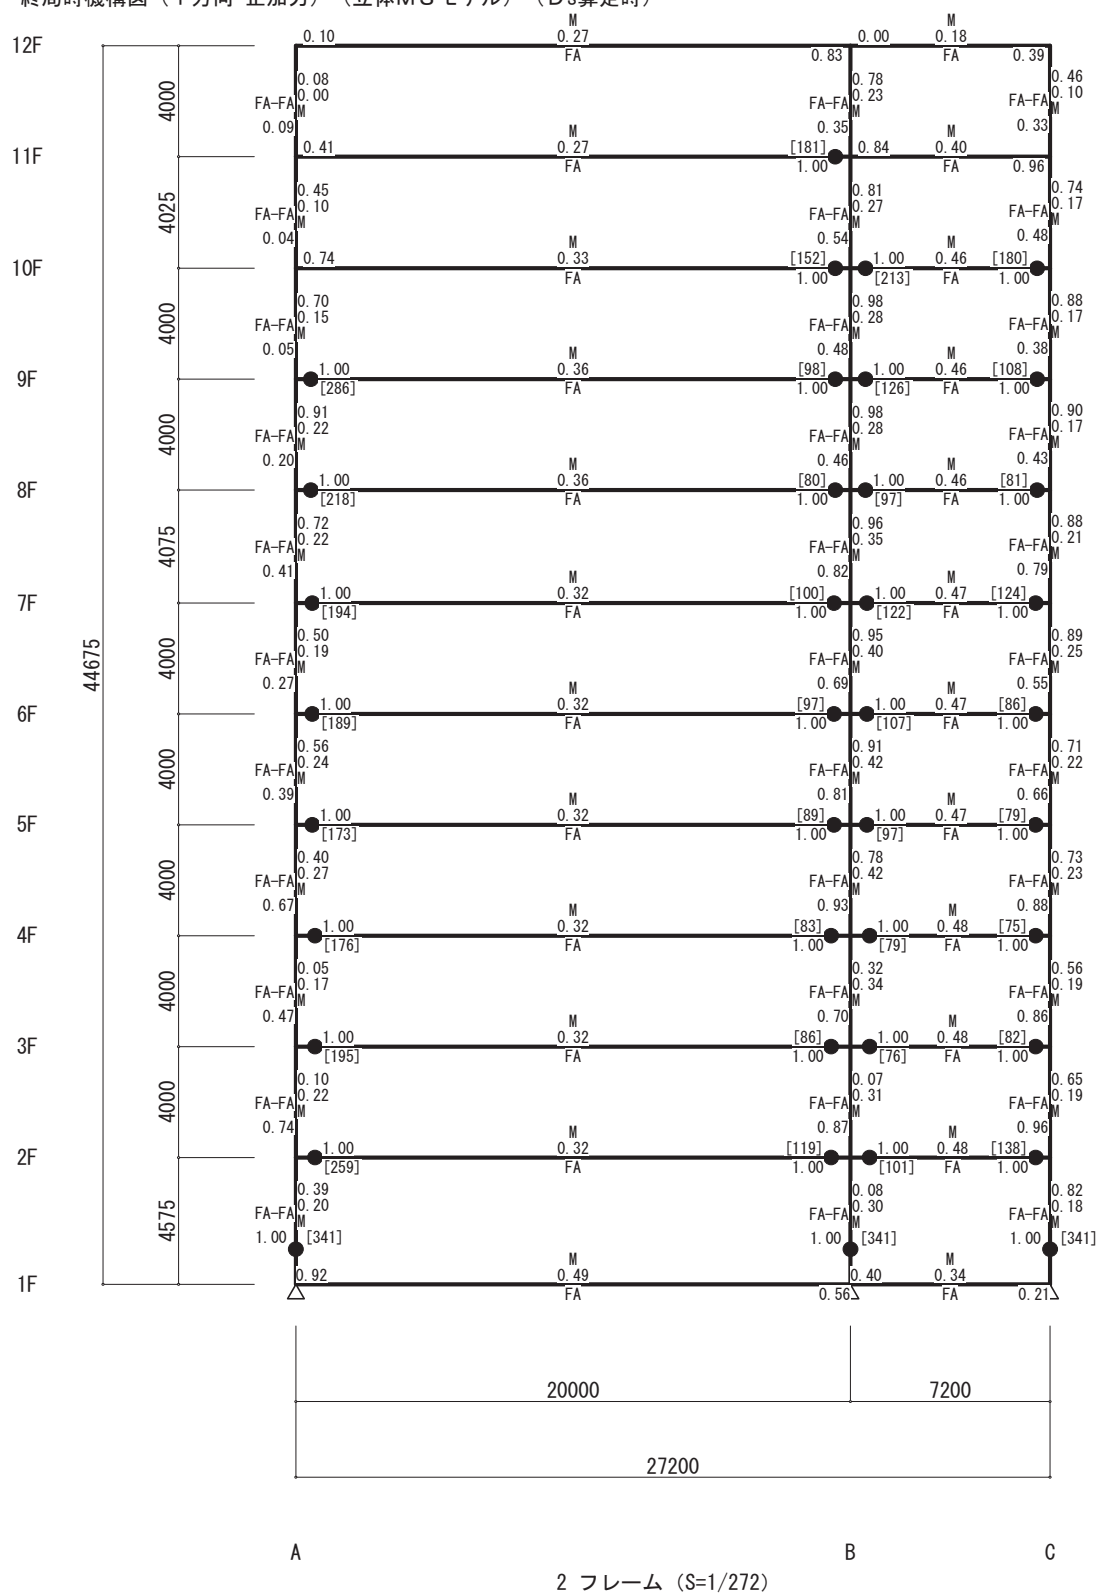


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

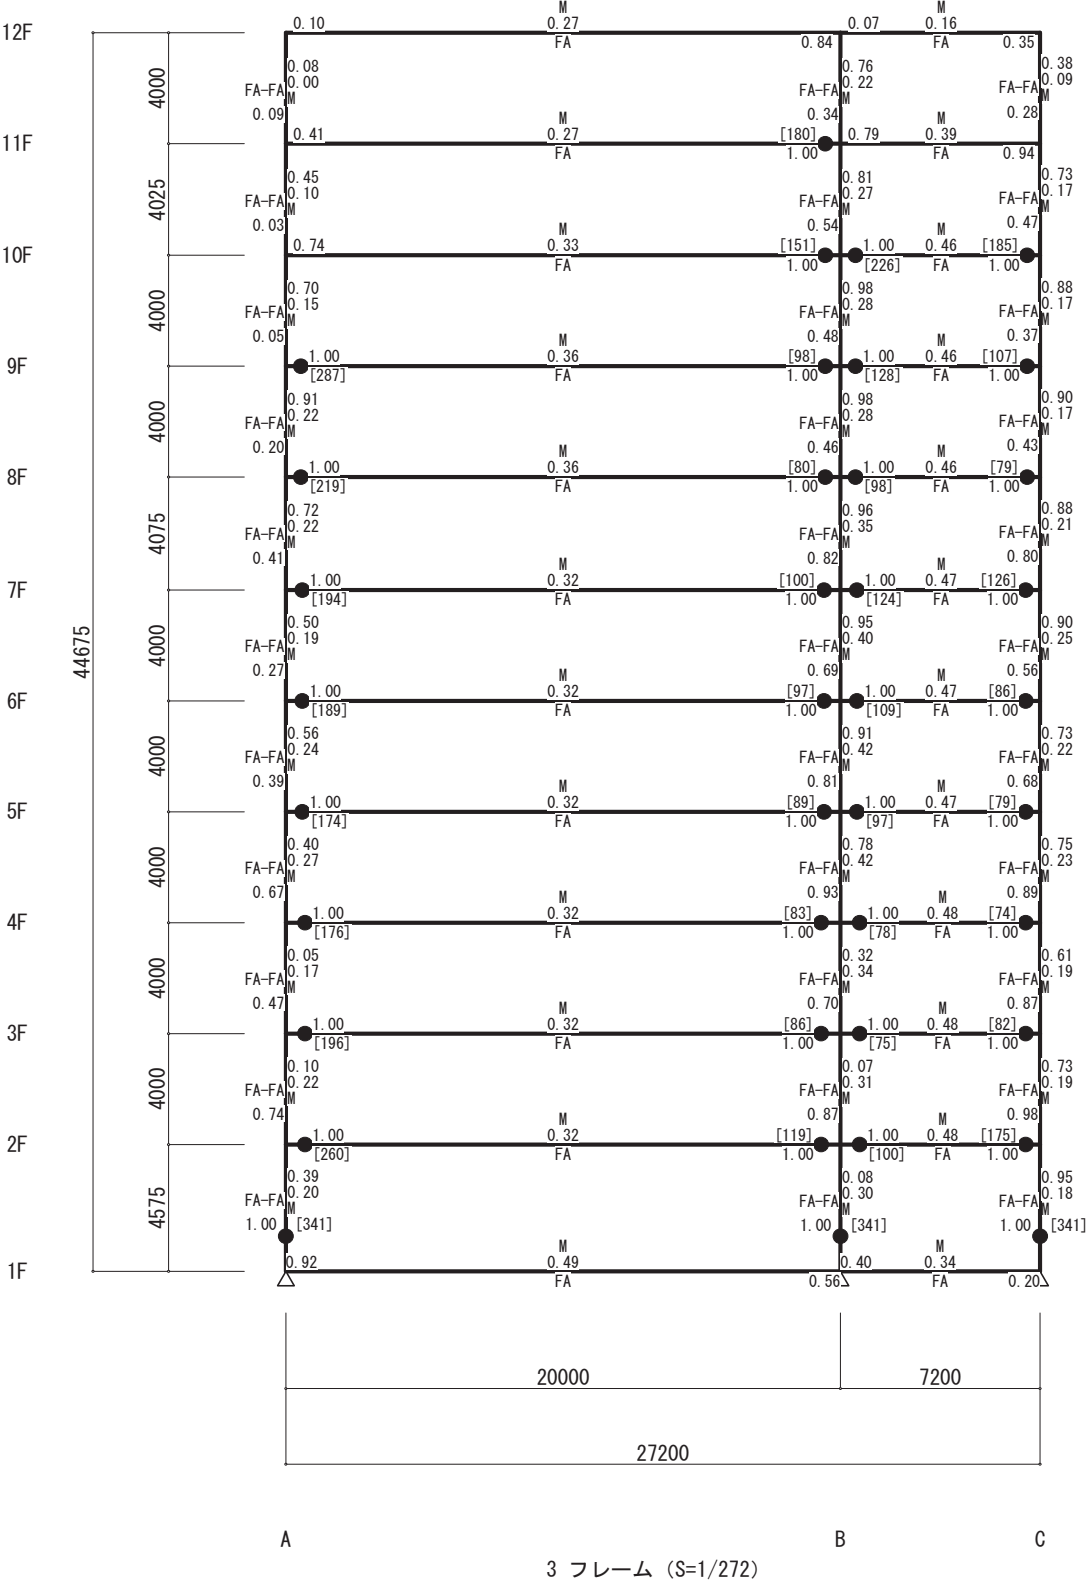


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

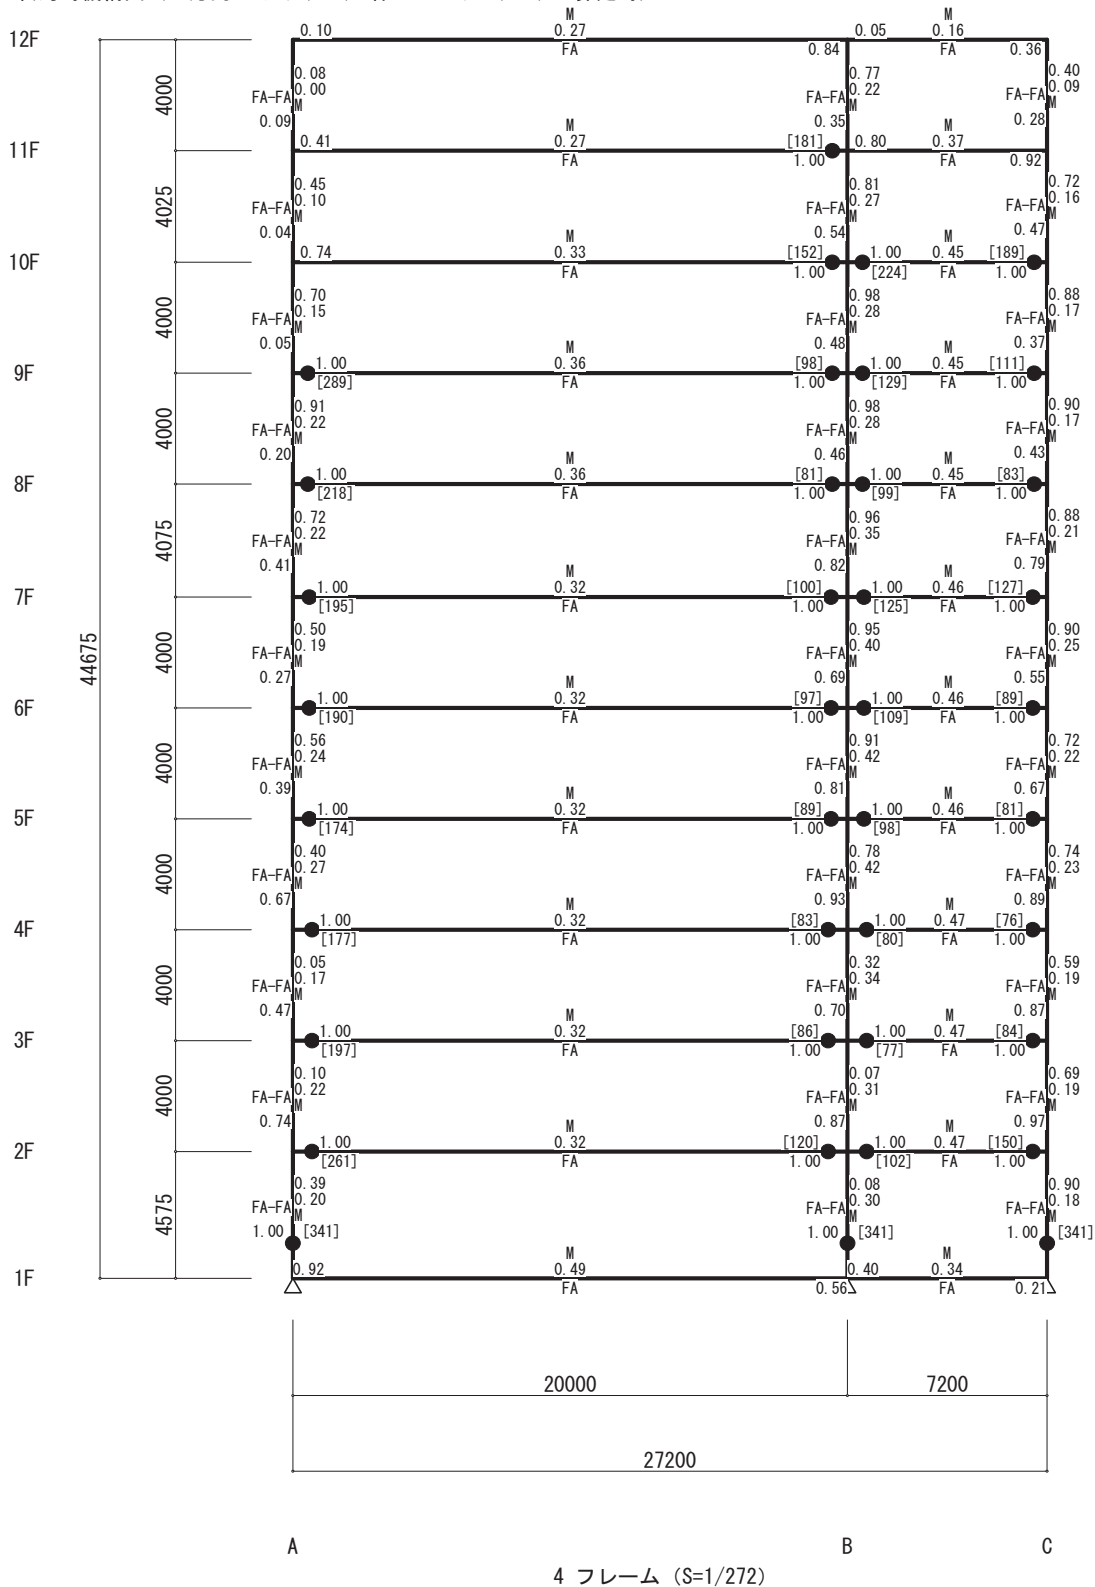


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

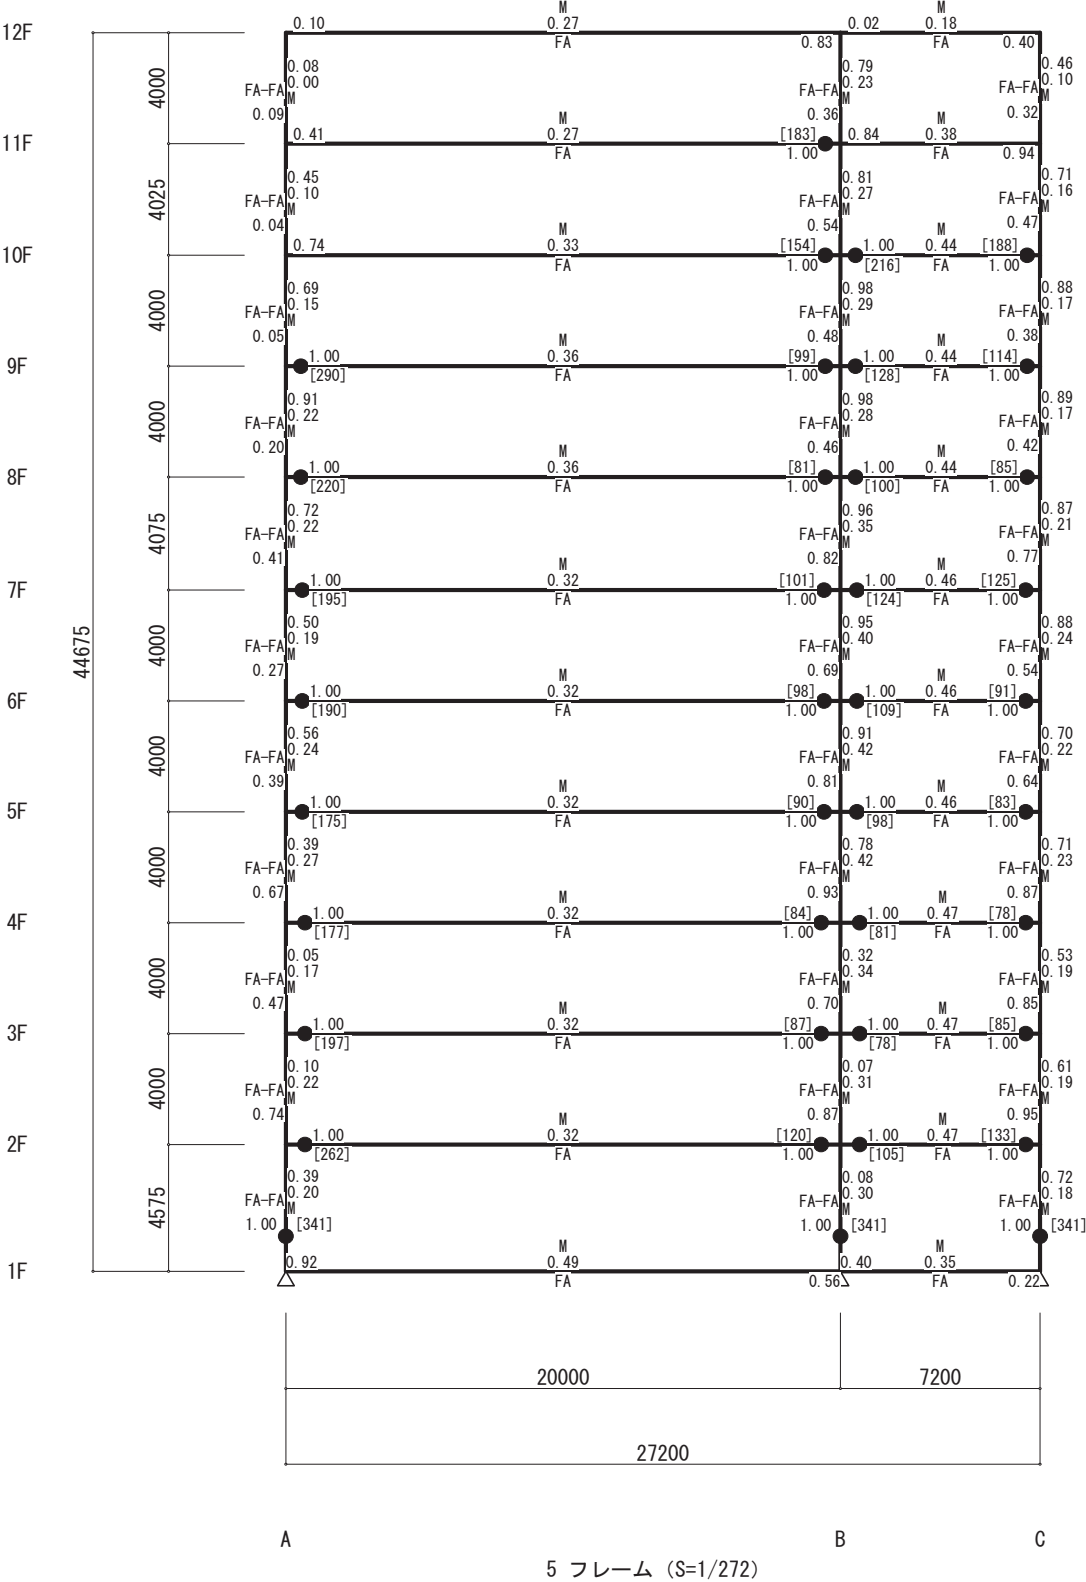


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

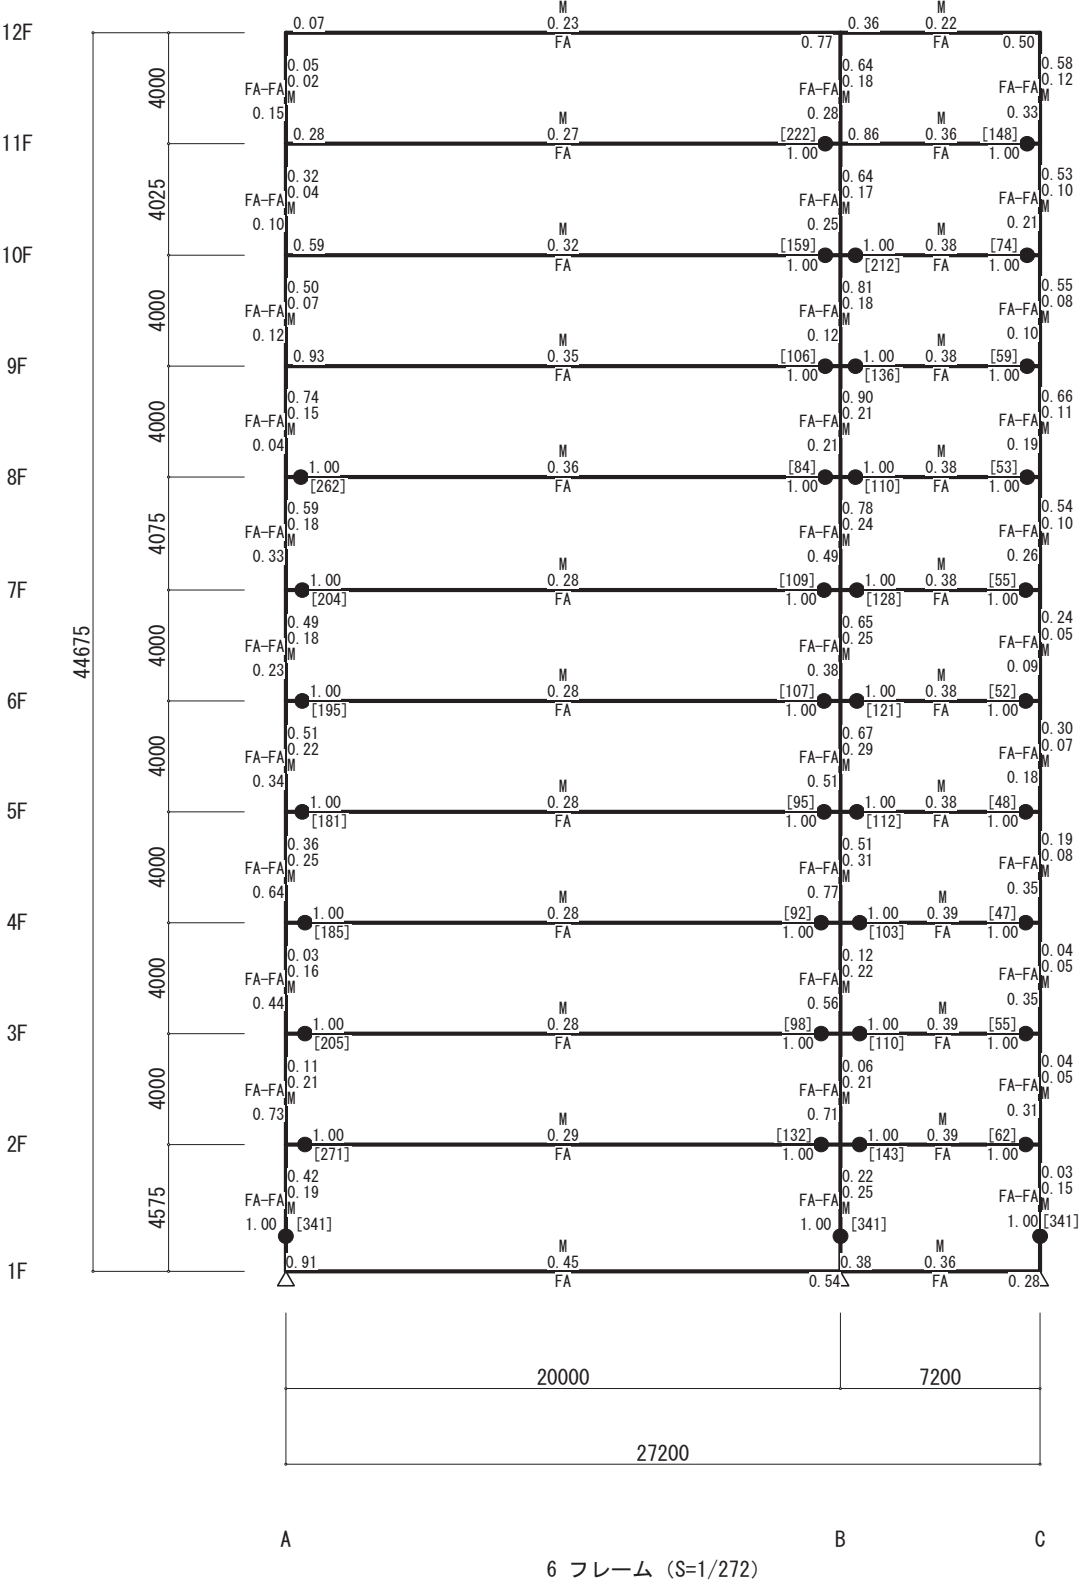


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

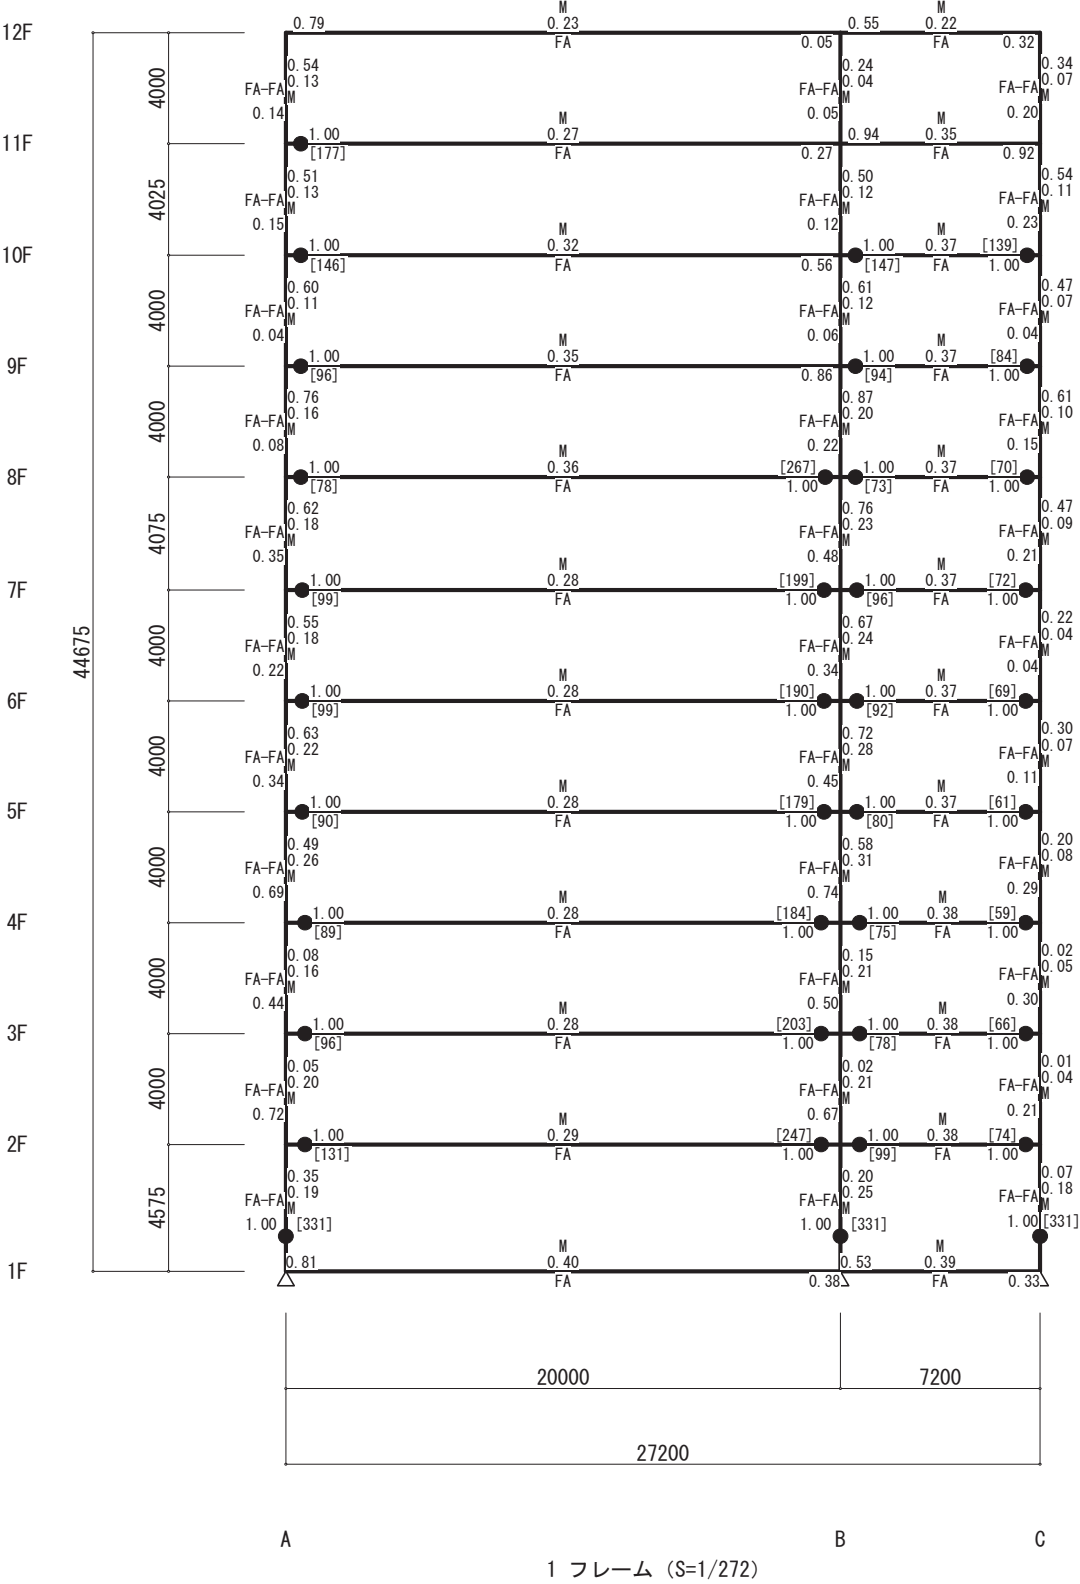


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

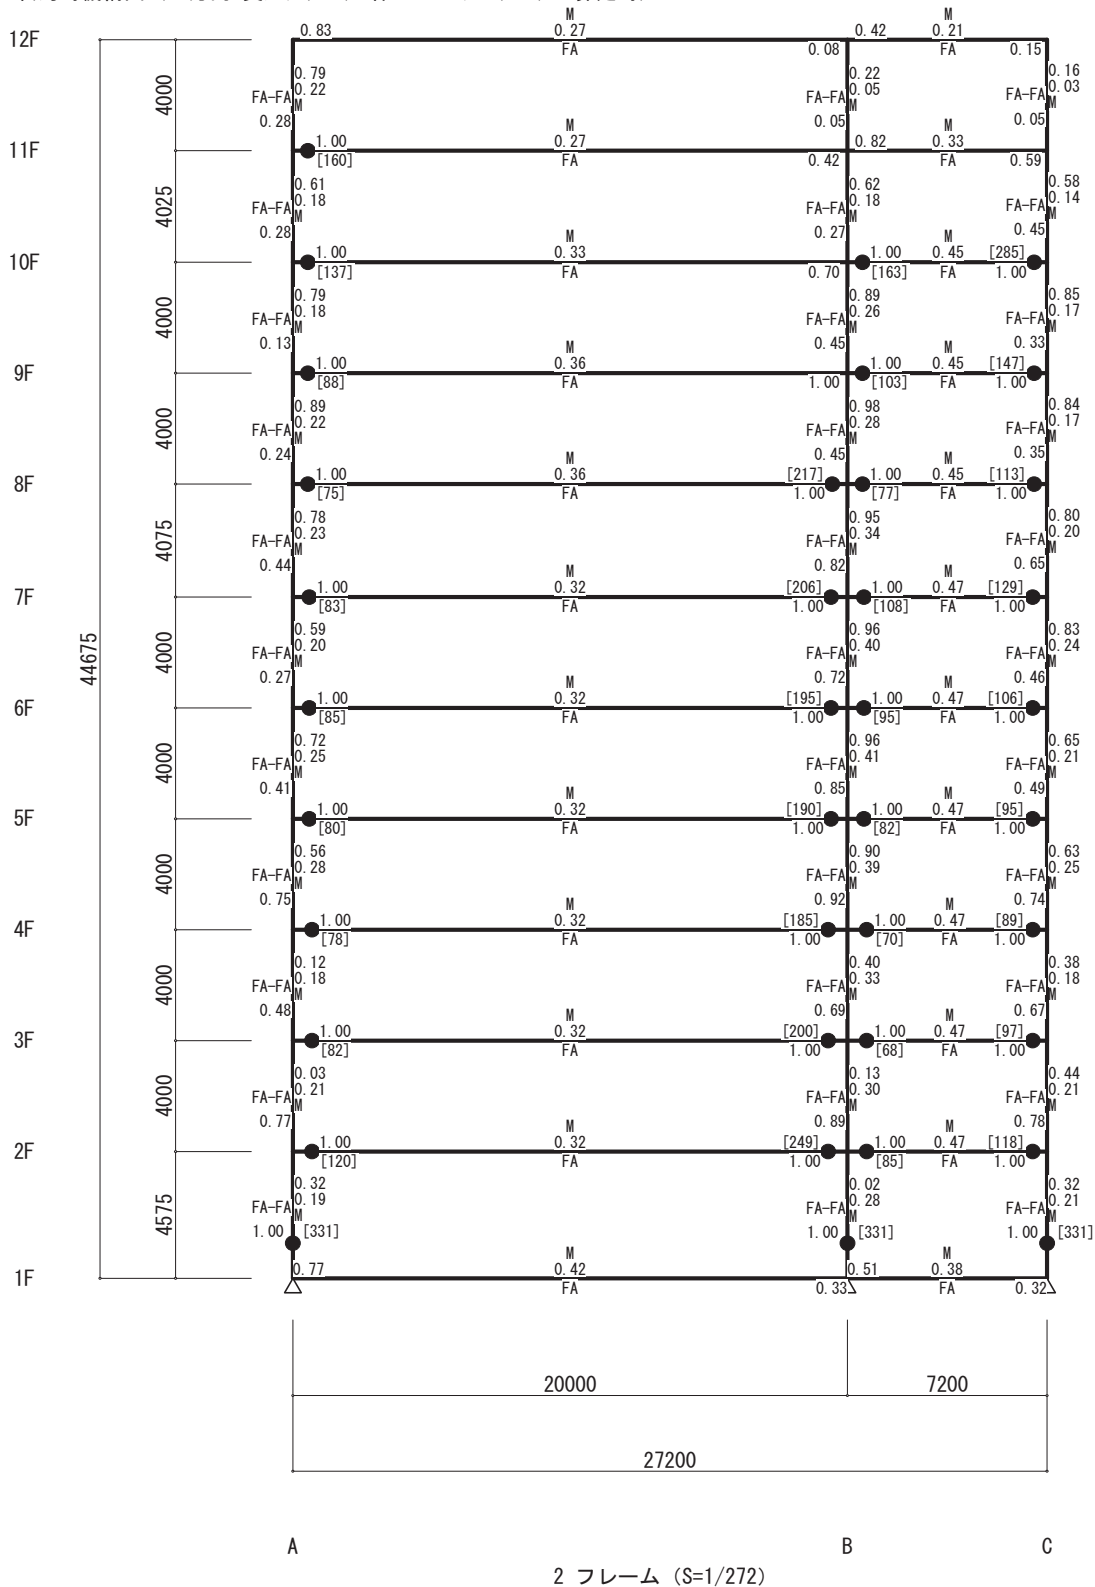


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

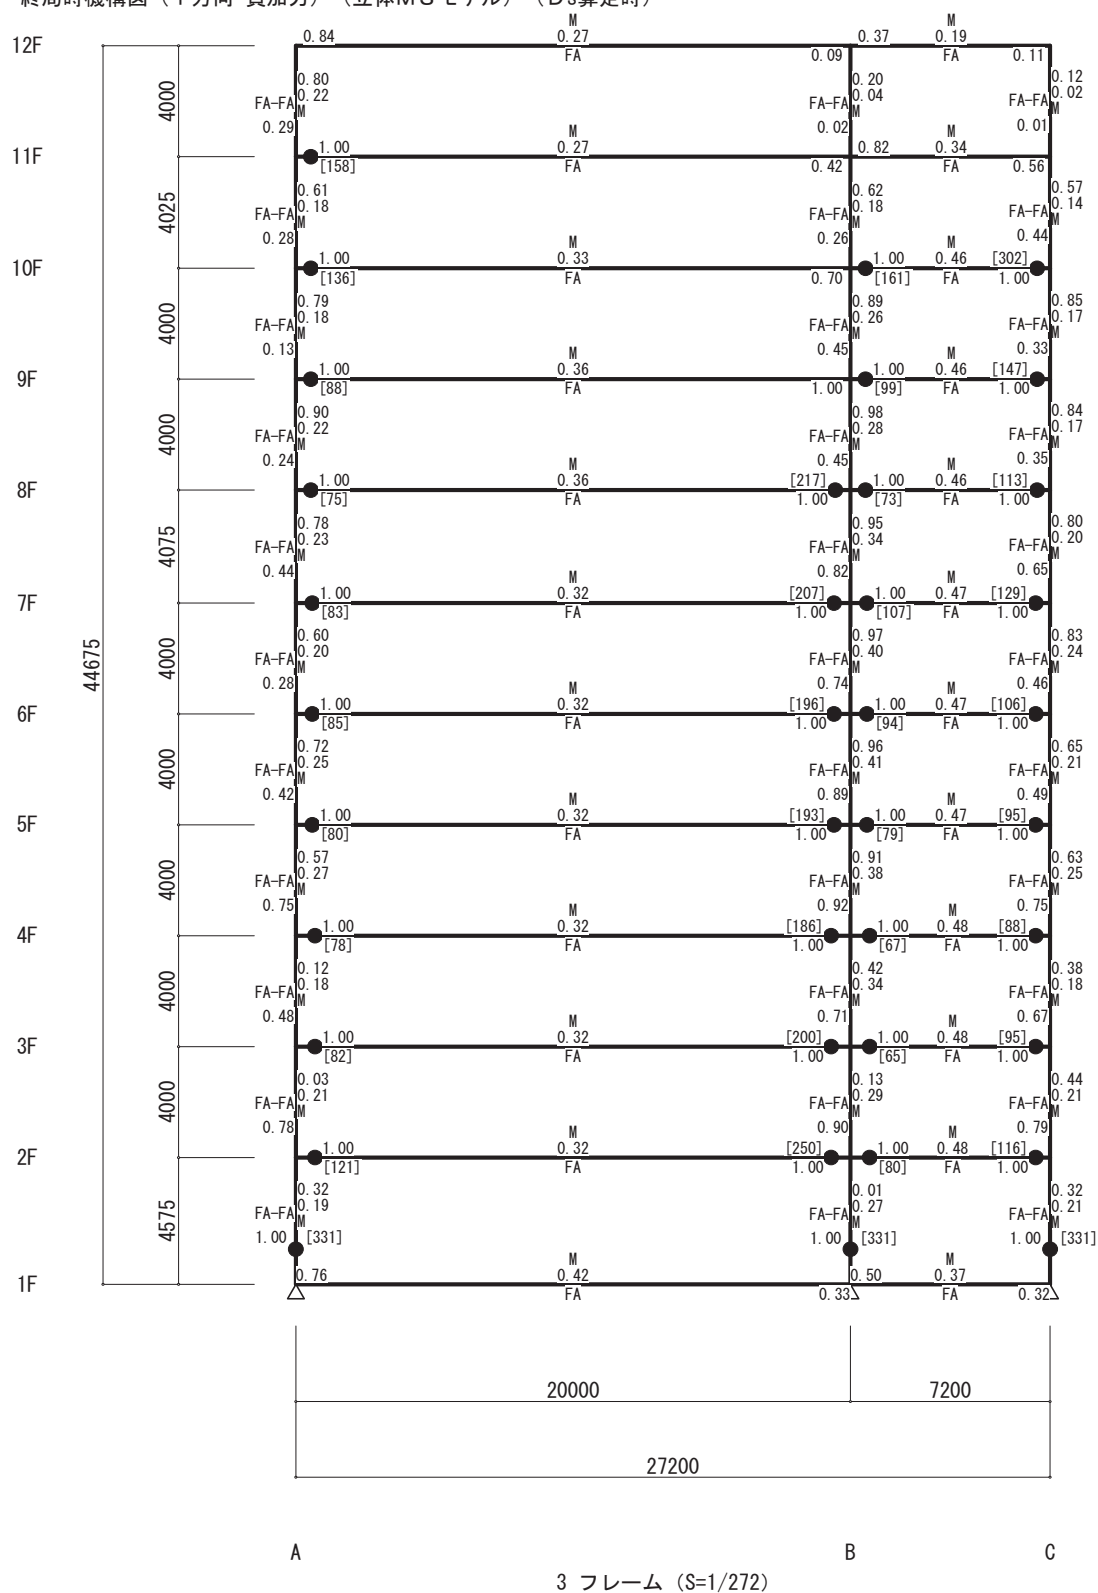


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

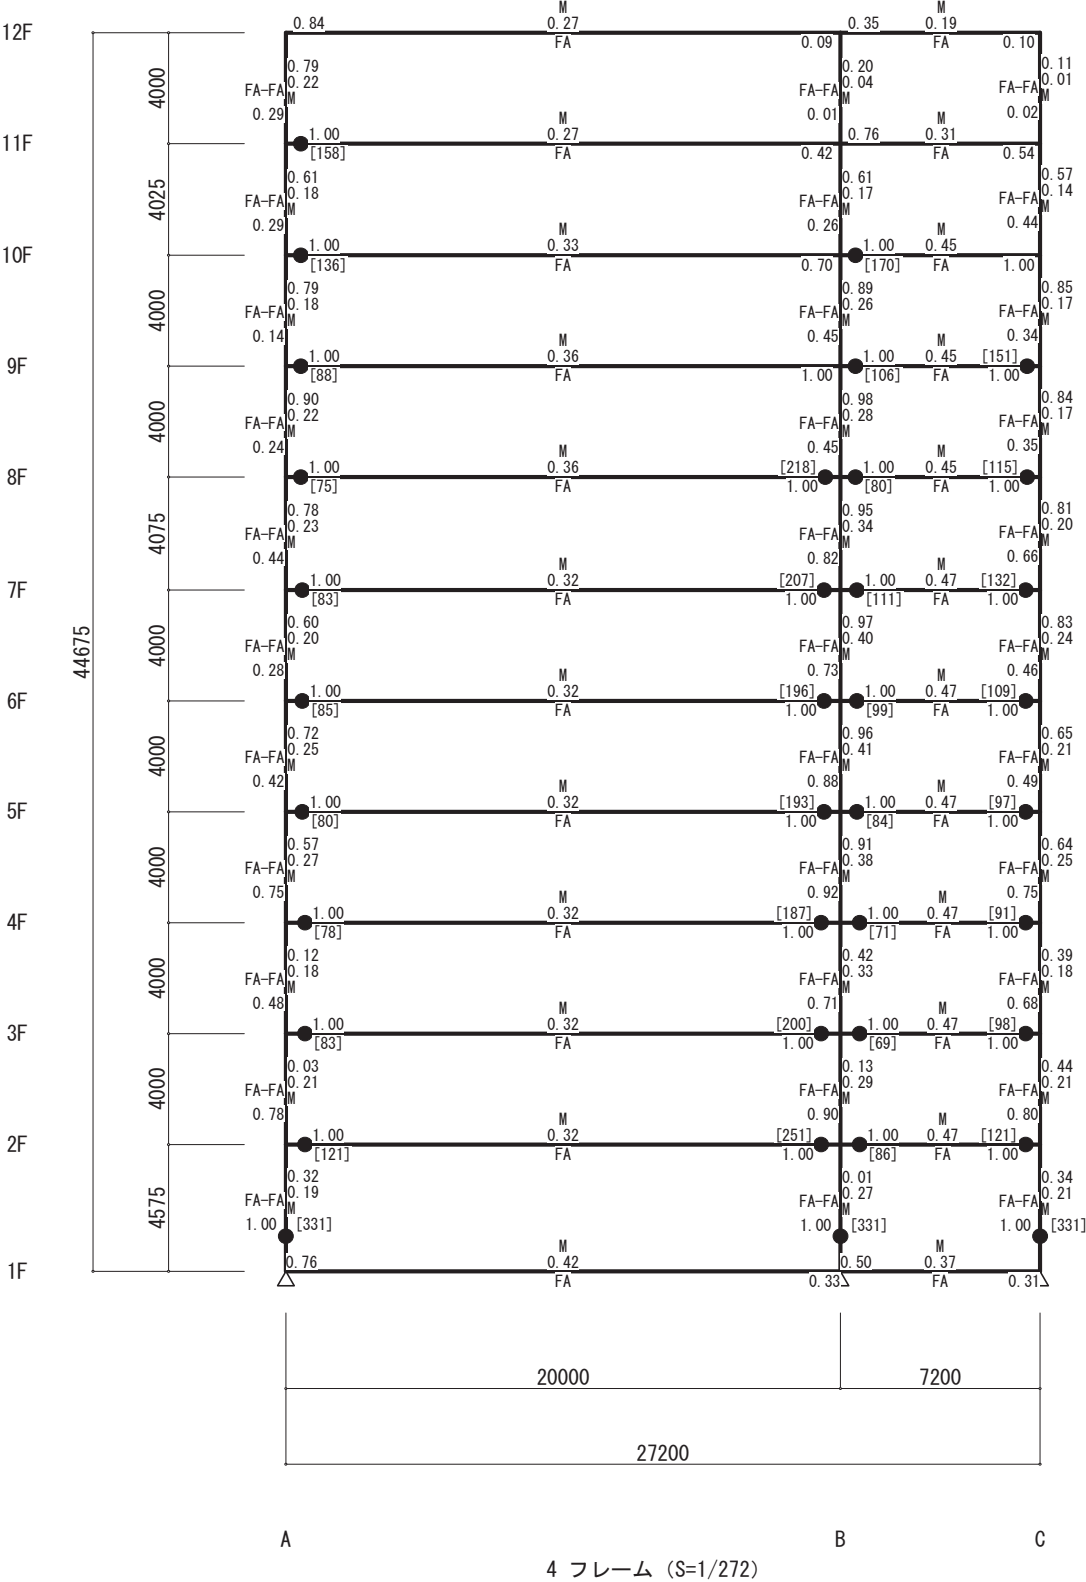

終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

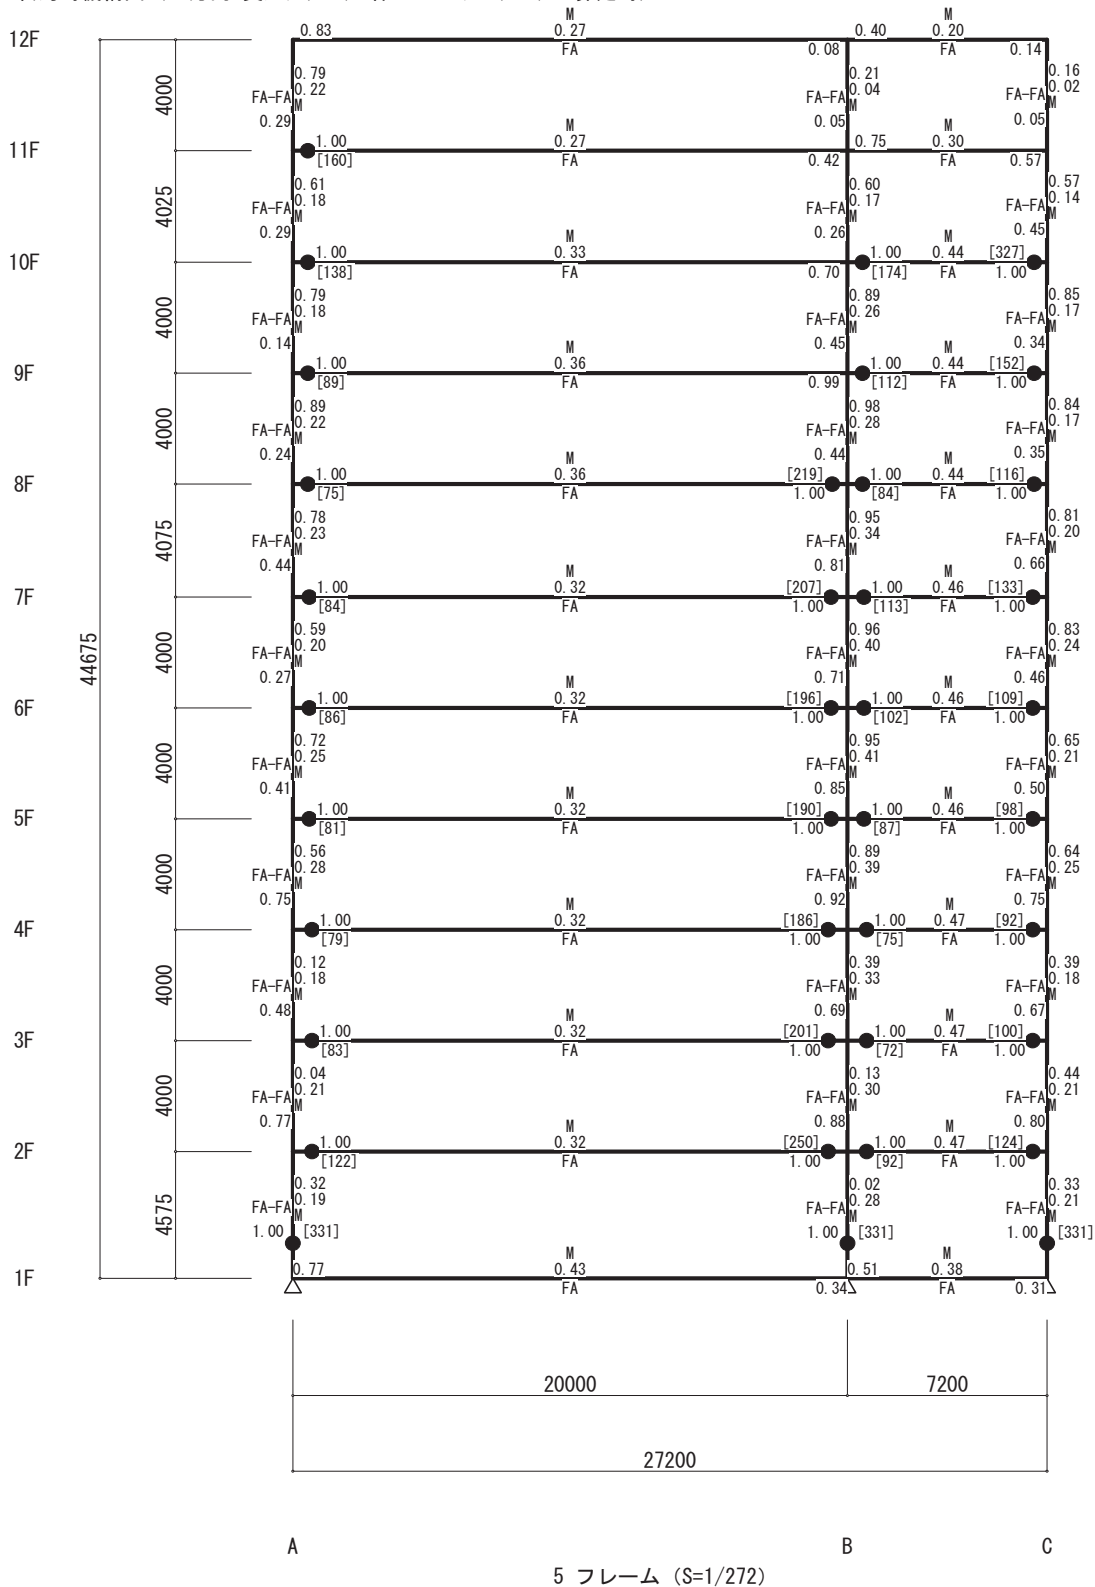



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


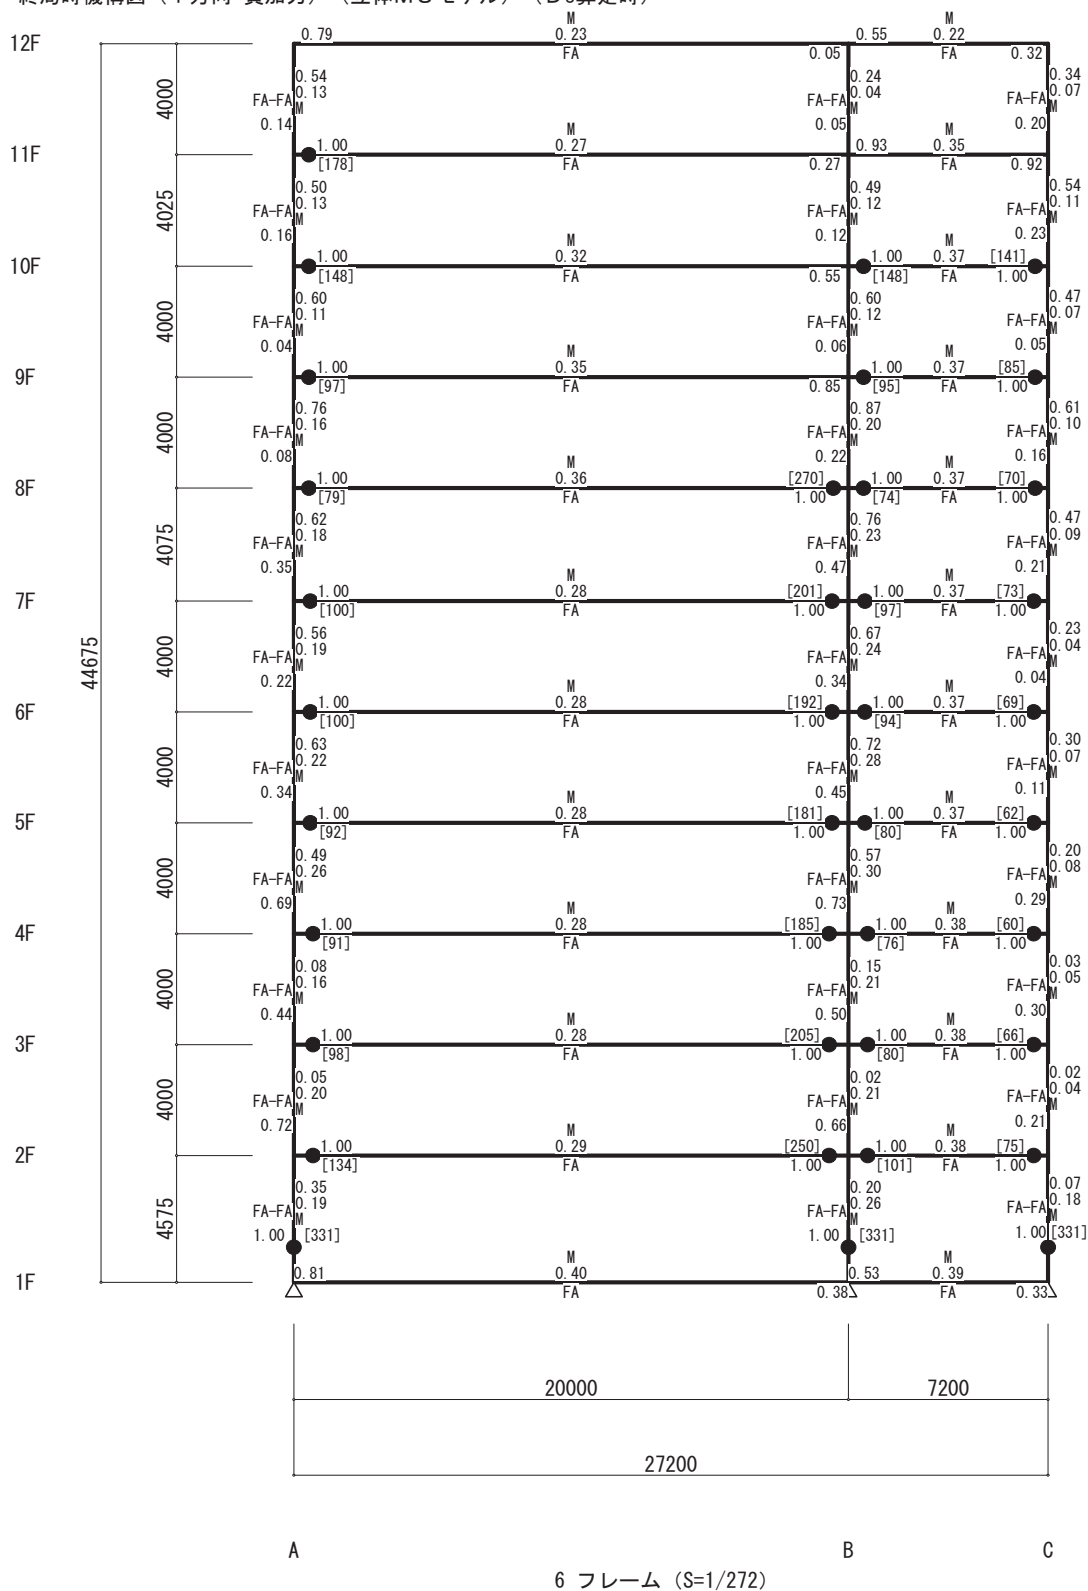


U-4保有水平耐力計算結果

U-4.1荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

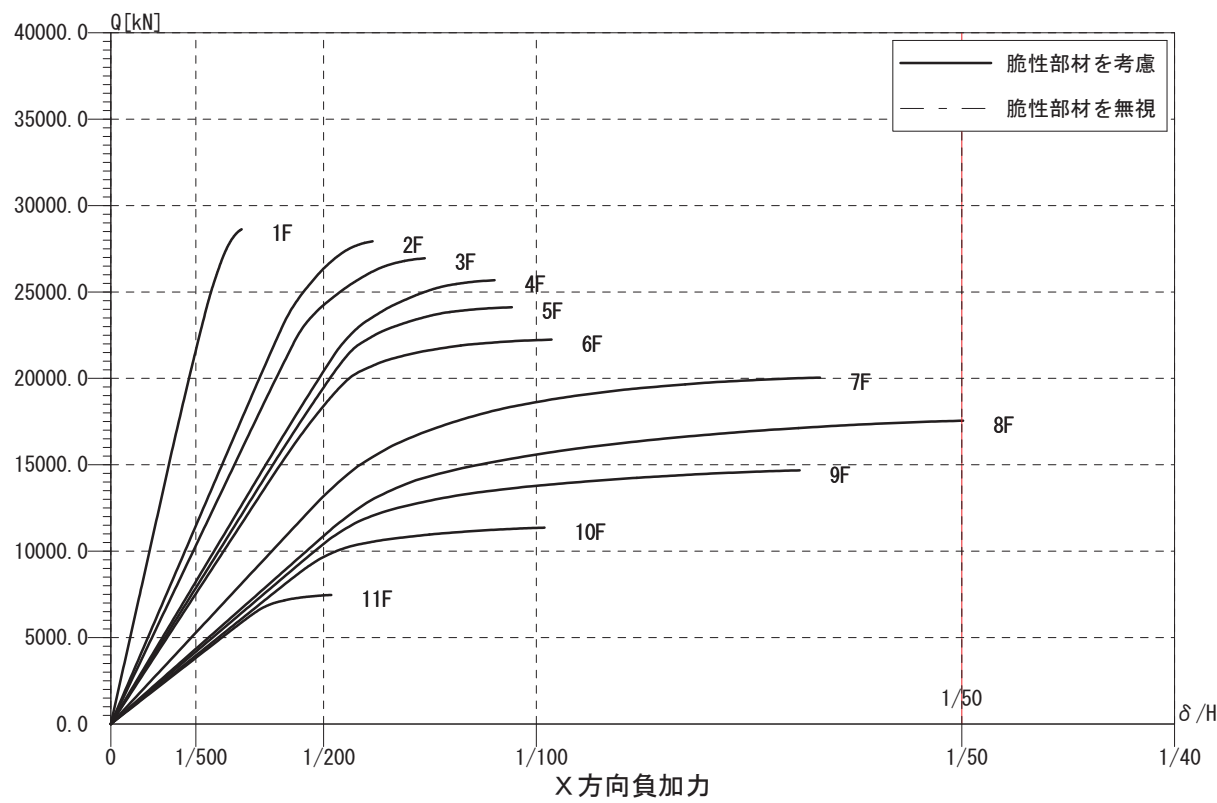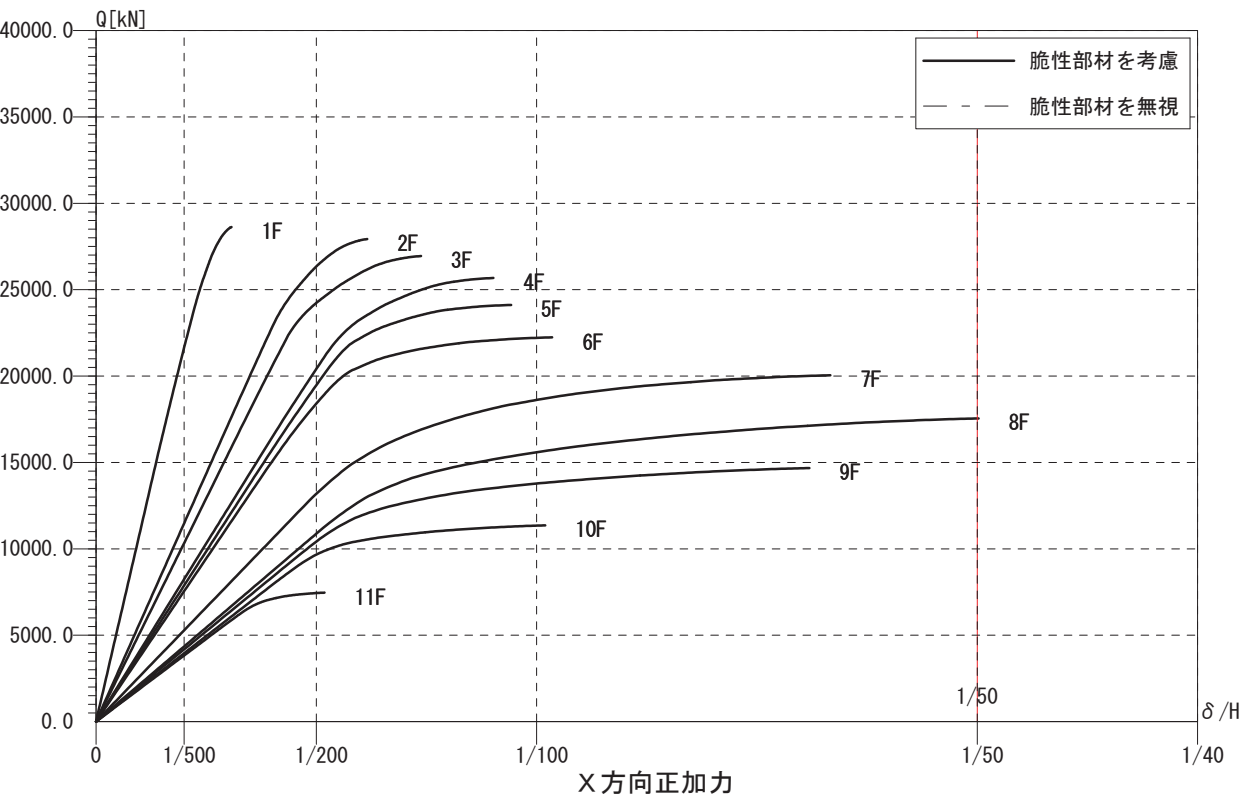

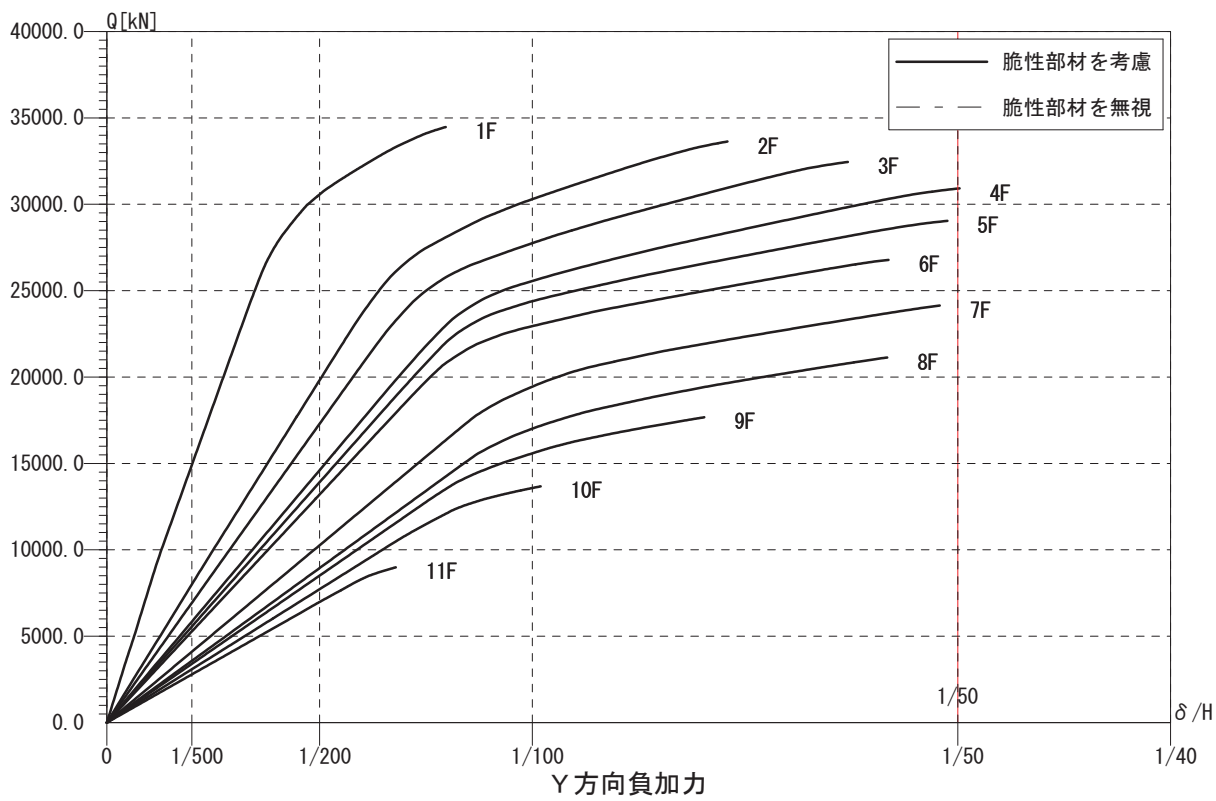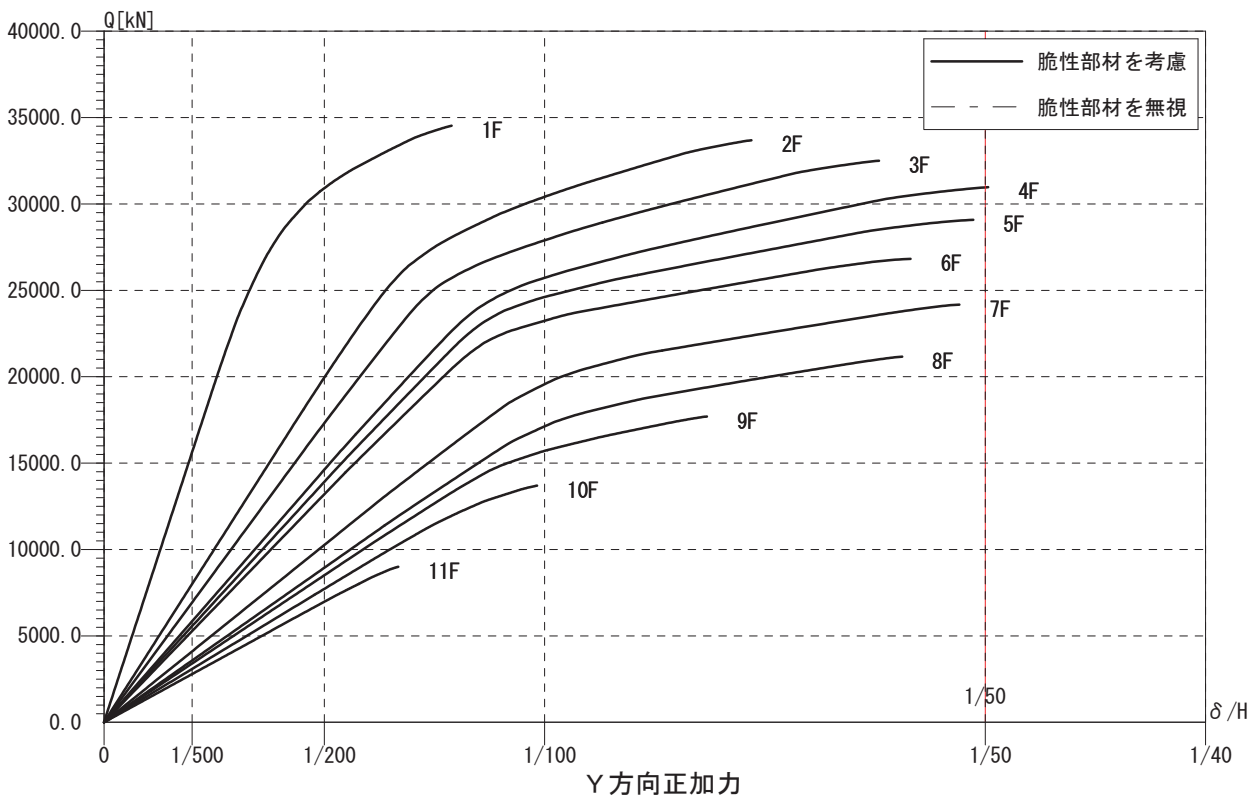

U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

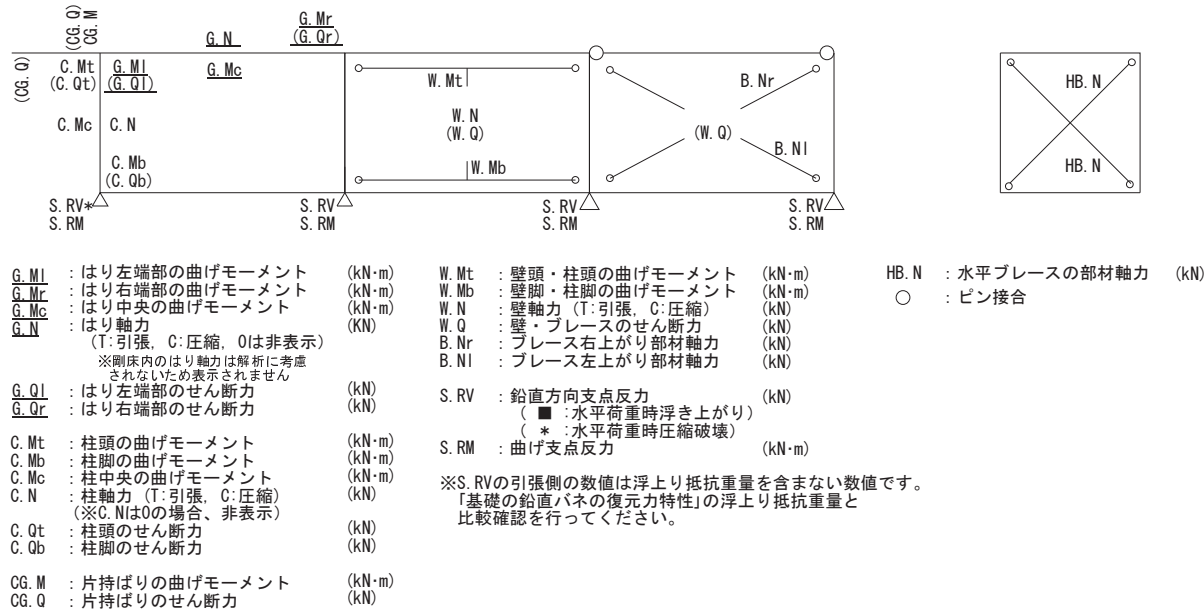

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		555.5 (176.7)		1019.3 (296.1)		965.4 (267.3)		1055.8 (283.3)		755.2 (189.5)							
12F	44675	4000	717.8 (154.5)	81.7	1112.8 (296.1)	46.7	1978.4 (688.5)	959.1 (267.3)	3.2	1949.1 (676.5)	983.6 (283.3)	36.1	1665.2 (574.9)	609.4 (189.5)	72.9	755.2 (138.2)	
408.7			182.3T	475.8	124.0T	601.4	27.5C	596.0	14.3T	515.4	99.0C	634.5 (154.5)	1548.9 (446.5)	478.8	195.0C		
11F		4025	99.6	1759.3 (505.0)	715.6 (595.7)	1667.7 (479.0)	775.6 (688.5)	1654.0 (475.8)	757.0 (676.5)	1645.0 (472.6)	634.5 (574.9)	1548.9 (446.5)	478.8	195.0C			
			1976.1 (509.9)	58.6	2824.6 (958.5)	1780.9 (479.0)	56.6	2664.1 (898.6)	1772.0 (475.8)	59.0	2655.1 (893.5)	1758.1 (472.6)	56.6	2676.3 (893.0)	1665.9 (446.5)	58.5	1751.3 (411.6)
10F		4000	949.8	696.0T	895.6	107.1T	855.7	28.0C	856.8	7.5T	879.1	134.4C	922.9	650.2C			
			76.4 (509.9)	2176.3 (620.5)	1033.3 (958.5)	2093.6 (597.2)	952.7 (898.6)	2080.7 (594.4)	941.4 (893.5)	2072.9 (591.5)	918.1 (893.0)	1988.0 (568.1)	94.5	1992.8 (571.3)			
9F		4000	2214.6 (641.2)	57.3	3349.5 (1197.1)	2206.5 (597.2)	56.5	3339.7 (1185.9)	2198.9 (594.4)	59.1	3325.1 (1178.7)	2185.8 (591.5)	56.4	3257.2 (1148.6)	2102.4 (568.1)	57.2	2082.6 (571.3)
			932.2	1332.5T	955.3	99.3T	967.9	25.9C	967.6	0.9C	960.1	173.9C	940.0	2234.3C			
8F		4000	350.2 (641.2)	2170.9 (619.1)	1438.9 (1197.1)	2093.1 (597.2)	1403.8 (1185.9)	2080.7 (594.4)	1389.9 (1178.7)	2073.0 (591.6)	1337.0 (1148.6)	1992.8 (568.1)	202.5	1992.8 (571.3)			
			1936.3 (893.5)	57.8	2938.7 (1389.4)	2206.6 (597.2)	56.8	2888.3 (1367.6)	2199.0 (594.4)	59.2	2877.2 (1362.4)	2186.4 (591.6)	56.7	2843.9 (1345.8)	2108.0 (569.6)	57.6	1790.3 (824.7)
7F		4000	149.3	1974.8T	159.9	100.0T	153.2	21.5C	152.5	11.7C	152.3	219.2C	140.9	1827.1C			
			1637.7 (893.5)	2164.3 (617.2)	2618.9 (1389.4)	2092.8 (597.3)	2581.9 (1367.6)	2080.6 (594.4)	2572.2 (1362.4)	2071.9 (591.5)	2539.4 (1345.8)	1999.5 (571.4)	1508.5 (824.7)				
6F	4075	642.0 (1078.6)	57.7	1753.1 (1625.7)	2207.6 (597.3)	57.4	1709.9 (1598.6)	2199.0 (594.4)	59.2	1695.0 (1589.1)	2186.7 (591.5)	57.4	1647.0 (1561.2)	2114.5 (571.4)	57.5	491.0 (992.7)	
		1555.7	2628.8T	1559.3	114.6T	1547.2	13.2C	1542.8	26.4C	1534.0	274.3C	1531.8	2435.2C				
5F	4000	3753.4 (1078.6)	4455.1 (1253.3)	4871.7 (1625.7)	4329.9 (1217.2)	4804.2 (1598.6)	4313.5 (1214.7)	4780.6 (1589.1)	4311.4 (1212.1)	4715.0 (1561.2)	4176.8 (1175.8)	3554.5 (992.7)					
		815.1 (769.6)	4588.5 (1253.3)	56.7	4017.5 (2171.4)	4434.1 (1217.2)	52.1	3957.8 (2140.3)	4432.1 (1214.7)	59.3	3948.4 (2133.3)	4415.4 (1212.1)	52.0	3885.6 (2099.8)	4289.3 (1175.8)	56.3	622.3 (674.1)
4F	4000	724.1	3966.1T	325.2	134.8T	322.7	3.7T	318.2	46.4C	313.9	366.0C	725.9	3694.6C				
		2263.4 (769.6)	4444.5 (1250.8)	4668.0 (2171.4)	4330.5 (1218.2)	4603.3 (2140.3)	4313.3	4584.8 (1213.3)	4304.8 (1211.1)	4513.4 (1209.8)	4184.1 (1178.4)	2074.1 (674.1)					
3F	4000	2297.8 (1139.1)	58.4	4217.4 (1250.8)	4440.9 (1218.2)	55.2	4159.7 (2130.0)	4432.5 (1214.7)	59.6	4143.5 (2122.2)	4415.1 (1211.1)	55.1	4091.5 (2096.8)	4300.1 (1178.4)	58.0	2110.0 (1048.7)	
		19.7	5315.4T	98.1	168.7T	100.2	22.2T	100.9	72.5C	102.0	466.5C	12.7	4971.3C				
2F	4000	2258.5 (1139.1)	4413.0 (1241.7)	4413.6 (2157.7)	4325.4 (1217.1)	4360.1 (2130.0)	4312.2 (1214.7)	4345.2 (2122.2)	4306.6 (1211.9)	4295.5 (2096.8)	4216.6 (1187.1)	2084.6 (1048.7)					
		2269.1 (1236.9)	4527.6 (1241.7)	4437.2 (2218.0)	4437.8 (1217.1)	56.2	4397.5 (2200.3)	4432.3 (1214.5)	60.1	4385.8 (2194.0)	4418.9 (1211.9)	56.1	4341.7 (2171.3)	4330.6 (1187.1)	57.0	2132.0 (1175.2)	
1F	4575	204.6	6654.9T	1.2	209.5T	3.1	40.8T	2.1	97.1C	0.8	557.8C	218.4	6256.4C				
		2678.3 (1236.9)	4542.1 (1276.5)	4434.8 (2218.0)	4467.6 (1255.5)	4403.7 (2200.3)	4455.2 (1257.7)	4390.0 (2194.0)	4446.9 (1249.8)	4434.3 (2171.3)	4370.5 (1228.7)	2568.8 (1175.2)					
	4000	1970.1 (1196.9)	53.1	4679.7 (1276.5)	4572.3 (1255.5)	52.4	4628.0 (2448.5)	4564.1 (1252.7)	54.5	4616.7 (2442.8)	4551.5 (1249.8)	52.3	4579.9 (2429.2)	4476.4 (1228.7)	52.9	1801.7 (1114.7)	
		423.8	8031.7T	275.2	257.9T	268.9	60.7T	269.0	123.5C	278.6	648.8C	427.6	7585.6C				
	4000	2817.6 (1196.9)	4520.4 (1270.5)	5230.0 (2477.4)	4464.5 (1255.1)	5165.9 (2448.5)	4454.3 (1252.5)	5154.6 (2442.8)	4445.9 (1249.9)	5137.1 (2429.2)	4390.8 (1234.5)	2656.9 (1114.7)					
		1809.5 (1329.4)	53.4	3862.7 (1270.5)	4572.3 (1255.1)	53.9	3862.7 (2306.1)	4564.0 (1252.5)	54.8	3853.4 (2302.2)	4553.7 (1249.9)	53.9	3806.1 (2266.9)	4497.3 (1234.5)	53.3	1733.8 (1314.3)	
	4000	849.3	9391.9T	708.9	305.8T	749.5	79.0T	751.0	147.5C	727.6	728.1C	894.7	8910.1C				
		3508.1 (1329.4)	3769.8 (1068.4)	5280.5 (2285.8)	3956.7 (1101.3)	5361.7 (2306.1)	3943.9 (1095.5)	5355.3 (2302.2)	3957.1 (1097.3)	5261.4 (2266.9)	3934.2 (1072.8)	3523.2 (1314.3)					
	4575	414.4 (1258.2)	76.4	2461.9 (2303.3)	3972.5 (1101.3)	7.9	2538.4 (2321.0)	3943.5 (1095.5)	0.2	2531.8 (2317.3)	3943.2 (1097.3)	6.9	2485.6 (2315.7)	3789.9 (1072.8)	72.1	411.0 (1234.3)	
		2463.6	10518.7T	2806.9	379.3T	2770.8	86.7T	2769.1	159.3C	2811.6	793.3C	2412.5	10041.5C				
	4575	5341.7 (1258.2)	795.7	3750.2 (1262.8)	8075.6 (2303.3)	3759.8 (1122.9)	8080.0 (2321.0)	3760.9 (1122.4)	8069.9 (2317.3)	3642.8 (1104.3)	8108.8 (2315.7)	5235.9 (1347.6)	5235.9 (1234.3)				
		11851.7 0.0	795.7	218.9 0.0	4324.0 (1122.9)	282.1	99.7 0.0	4320.1 (1122.4)	279.6	190.1 0.0	4309.0 (1104.3)	333.4	588.9 0.0	4466.7 (1347.6)	384.6	11478.8 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200							
		36000															
		A フレーム (S=1/272)															
		1 2 3 4 5 6															

[illegible]

B フレーム (S=1/272)

[illegible]

C フレーム (S=1/272)

		610.2 (189.8)		984.2 (283.4)		959.2 (267.3)		1112.8 (266.2)		719.0 (177.0)							
44675	4000	756.2 (137.9)	756.2 (189.8)	73.1	1666.4 (574.4)	1056.3 (283.4)	36.0	1949.6 (675.7)	965.4 (267.3)	3.1	1978.7 (687.6)	1019.5 (296.2)	46.7	1298.3 (595.1)	555.5 (177.0)	81.8	719.0 (154.3)
		480.4	195.0C		517.7	98.6C		598.2	14.1T		603.5	27.7C		478.1	123.7T		410.4
	4025		204.6 (137.9)		1662.7 (445.6)	631.1 (574.4)		1754.3 (471.6)	753.1 (675.7)		1768.0 (474.7)	771.7 (687.6)		1777.1 (477.9)	712.1 (595.1)		1873.1 (504.1)
		1750.1 (410.6)	1545.5 (445.6)	58.6	2672.7 (890.9)	1641.1 (471.6)	56.6	2651.1 (891.3)	1650.0 (474.7)	59.0	2660.3 (896.4)	1663.9 (477.9)	56.6	2821.0 (956.4)	1756.1 (504.1)	58.5	1974.8 (508.9)
	4000	923.7	648.9C		879.7	134.0C		857.4	7.5T		856.3	28.0C		896.2	106.1T		950.6
			97.3 (410.6)		2099.0 (567.1)	913.3 (890.9)		2181.8 (590.4)	936.3 (891.3)		2194.7 (593.2)	947.6 (896.4)		2202.4 (596.1)	1028.6 (956.4)		2287.3 (619.5)
	4000	2081.6 (570.5)	1984.3 (567.1)	57.3	3254.5 (1146.9)	2068.8 (590.4)	56.5	3321.9 (1176.9)	2076.4 (593.2)	59.1	3336.5 (1184.0)	2089.5 (596.1)	56.4	3346.7 (1195.4)	2172.9 (619.5)	57.2	2213.7 (640.5)
		940.6	1231.5C		960.7	172.8C		968.2	0.9C		968.5	26.1C		955.9	97.8T		932.8
	4000		200.5 (570.5)		2104.4 (568.5)	1333.1 (1146.9)		2182.3 (590.4)	1385.6 (1176.9)		2194.7 (593.2)	1399.5 (1184.0)		2202.4 (596.0)	1434.9 (1195.4)		2282.6 (618.1)
		1788.4 (823.7)	1988.9 (568.5)	57.8	2840.1 (1343.9)	2068.7 (590.4)	56.8	2873.0 (1360.3)	2076.4 (593.2)	59.2	2884.2 (1365.5)	2089.0 (596.0)	56.7	2934.9 (1387.5)	2167.4 (618.1)	57.6	1934.4 (892.5)
	4075	141.0	1822.5C		152.3	217.6C		152.5	11.7C		153.2	21.8C		159.8	98.0T		149.4
			1506.4 (823.7)		2111.0 (570.4)	2535.5 (1343.9)		2182.6 (590.3)	2568.1 (1360.3)		2194.8 (593.2)	2577.8 (1365.5)		2203.5 (596.1)	2615.2 (1387.5)		2275.9 (616.2)
	4075	489.3 (991.8)	1995.7 (570.4)	57.7	1643.3 (1559.3)	2067.7 (590.3)	57.4	1690.9 (1586.8)	2076.4 (593.2)	59.2	1705.7 (1596.2)	2088.7 (595.1)	57.4	1749.2 (1623.5)	2160.9 (616.2)	57.5	640.2 (1077.6)
		1531.6	2429.0C		1533.7	272.1C		1542.3	26.4C		1546.6	13.4C		1558.6	112.1T		1555.4
	4000		3552.5 (991.8)		4283.8 (1174.2)	4710.7 (1559.3)		4409.0 (1210.2)	4775.4 (1586.8)		4425.4 (1212.8)	4798.9 (1596.2)		4427.5 (1215.4)	4866.5 (1623.5)		4562.2 (1251.6)
		617.9 (672.2)	4170.4 (1174.2)	56.7	3877.3 (2096.3)	4304.8 (1210.2)	52.1	3940.4 (2129.7)	4306.8 (1212.8)	59.3	3950.0 (2136.5)	4323.5 (1215.4)	52.0	4010.7 (2168.2)	4449.6 (1251.6)	56.3	811.0 (767.9)
	4000	726.6	3685.7C		314.7	362.3C		318.9	46.7C		323.4	3.0T		325.7	132.7T		724.7
			2071.1 (672.2)														

A フレーム (S=1/272)

[illegible]

B フレーム (S=1/272)

		392.4 (117.8)	319.2 (88.2)	257.4 (76.0)	524.8 (143.7)	428.3 (98.7)											
44675	4000	455.5 (159.2)	455.5 (117.8)	31.6 (304.2)	708.7 (88.2)	315.8 (88.2)	1.7 (258.8)	608.7 (76.0)	289.5 (76.0)	16.1	767.5 (323.4)	510.1 (143.7)	7.3	807.3 (358.5)	282.5 (98.7)	72.9	428.3 (166.4)
		137.2	145.6C	99.9	29.7T	91.1	9.6T	120.7	77.5C	90.3	51.1T	95.4	130.1T				
			181.1 (159.2)	860.3 (223.7)	508.4 (304.2)	843.7 (221.8)	426.4 (258.8)	842.4 (223.8)	526.2 (323.4)	872.8 (232.1)	626.7 (358.5)	927.0 (243.0)	237.4 (166.4)				
	4025	569.3 (167.1)	750.4 (223.7)	55.0	1105.5 (464.1)	753.6 (221.8)	45.1	1186.4 (573.5)	769.0 (223.8)	36.7	1114.8 (477.8)	798.6 (232.1)	37.1	1068.8 (413.1)	822.7 (243.0)	52.1	689.6 (220.3)
		232.9	396.7C	171.5	38.3T	32.2	5.7T	153.3	101.7C	237.4	42.5T	246.3	404.9T				
			103.5 (167.1)	870.8 (227.3)	762.4 (464.1)	1500.0 (394.3)	1122.0 (573.5)	1532.3 (402.5)	808.2 (477.8)	919.2 (239.8)	594.1 (413.1)	927.7 (243.6)	197.0 (220.3)				
	4000	662.0 (201.7)	765.5 (227.3)	52.6	1447.7 (587.2)	1339.3 (394.3)	80.3	1743.9 (750.2)	1366.0 (402.5)	83.2	1531.2 (626.7)	807.0 (239.8)	56.1	1151.2 (449.3)	826.1 (243.6)	50.8	730.7 (239.1)
		258.5	637.9C	273.2	107.8C	243.5	2.3T	277.7	36.7T	252.5	30.7T	252.4	666.7T				
			145.0 (201.7)	871.5 (227.2)	901.2 (587.2)	1500.9 (394.4)	1256.9 (750.2)	1532.7 (402.5)	975.7 (626.7)	919.3 (239.8)	646.2 (449.3)	928.6 (243.6)	225.9 (239.1)				
	4000	619.6 (286.3)	764.6 (227.2)	53.4	1309.2 (653.9)	1339.0 (394.4)	81.0	1609.4 (815.5)	1365.4 (402.5)	83.6	1364.4 (682.7)	807.5 (239.8)	55.9	1098.6 (537.4)	825.4 (243.6)	51.6	702.7 (328.3)
		47.1	864.3C	1.4	239.4C	21.5	1.2T	168.2T	23.7	4.5T	46.1	913.5T					
			525.4 (286.3)	877.5 (229.1)	1306.5 (653.9)	1502.9 (394.9)	1652.5 (815.5)	1529.9 (401.8)	1366.5 (682.7)	918.2 (239.5)	1051.1 (537.4)	923.7 (242.4)	610.5 (328.3)				
	4075	246.2 (285.3)	771.7 (229.1)	52.9	911.3 (598.7)	1340.3 (394.9)	81.3	1213.1 (730.8)	1362.7 (401.8)	83.6	969.3 (628.8)	805.9 (239.5)	56.2	688.8 (497.0)	821.7 (242.4)	51.0	313.2 (317.7)
		335.1	1065.1C	308.5	342.3C	275.9	10.5T	312.0	293.3T	323.8	44.4C	334.1	1131.7T				
			916.5 (285.3)	883.9 (231.3)	1528.3 (598.7)	1520.0 (400.2)	1765.0 (730.8)	1550.6 (408.2)	1593.3 (628.8)	930.2 (243.7)	1336.3 (497.0)	938.8 (246.9)	981.4 (317.7)				
	4000	135.1 (73.1)	781.4 (231.3)	51.3	717.7 (493.4)	1361.4 (400.2)	79.3	1143.7 (697.6)	1388.7 (408.2)	80.9	781.5 (528.0)	824.1 (243.7)	53.0	432.9 (355.2)	839.0 (246.9)	49.9	42.6 (119.3)
		281.4	1232.4C	269.7	338.4C	251.5	54.2T	274.6	381.1T	277.6	181.2C	281.2	1318.0T				
			427.7 (73.1)	882.9 (230.9)	1256.5 (493.4)	1520.4 (399.9)	1646.8 (697.6)	1552.2 (408.4)	1330.7 (528.0)	931.1 (244.0)	988.1 (355.2)	940.7 (247.2)	519.9 (119.3)				
	4000	352.0 (192.0)	779.7 (230.9)	51.6	985.0 (541.6)	1358.6 (399.9)	80.9	1261.8 (696.6)	1388.3 (408.4)	81.9	1047.2 (574.1)	825.7 (244.0)	52.7	782.3 (428.0)	839.3 (247.2		

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

44675	12F	4000	1145.2 (355.5)	1145.2 (111.8)	26.8	1091.7 (111.8)	611.6 (182.5)			
			434.2	128.7T		1793.9 (663.2)	702.2 (182.5)	45.3	611.6 (256.8)	226.1C
	11F	4025	1586.6 (546.6)	1863.4 (184.4)	19.9	2228.2 (884.0)	1263.3 (320.6)	109.0	629.8 (251.2)	415.5 (256.8)
			486.7	333.8T		449.1	270.6T		124.3	606.0C
	10F	4000	2199.6 (730.5)	2812.8 (266.3)	150.0	2871.2 (1024.7)	1688.4 (384.9)	302.6	702.0 (250.6)	381.1 (251.2)
			738.5	617.5T		821.9	428.1T		200.8	1048.1C
	9F	4000	2754.4 (1076.5)	3477.0 (299.6)	480.7	3008.9 (1196.7)	1720.6 (389.0)	320.3	779.7 (323.3)	300.4 (250.6)
			601.4	931.6T		615.6	560.6T		133.2	1496.3C
	8F	4075	2469.5 (1387.9)	4021.1 (327.3)	747.9	2485.3 (1362.9)	1737.8 (393.1)	322.5	579.5 (306.1)	513.3 (323.3)
			358.4	1270.7T		291.7	675.2T		44.2	1946.2C
	7F	4000	3208.9 (1463.0)	5395.1 (527.8)	1116.8	2827.2 (1286.1)	1734.3 (394.4)	314.3	437.8 (195.0)	667.9 (306.1)
			282.9	1817.1T		255.0	639.3T		47.9	2403.8C
6F	4000	3854.5 (1711.8)	5497.7 (532.3)	1175.0	4147.8 (532.3)	2317.2 (1286.1)		1107.7 (395.1)	342.0 (195.0)	
		431.0	2363.7T		432.9	608.0T		129.7	2864.9C	
5F	4000	3467.5 (1857.3)	5460.1 (529.5)	1165.3	3191.7 (1728.2)	1763.7 (401.7)	317.4	622.7 (397.9)	506.2 (318.0)	
		247.0	2899.9T		264.7	576.8T		173.1	3325.0C	
4F	4000	2529.1 (1898.3)	6490.6 (533.4)	1156.8	2245.4 (1801.4)	1789.5 (406.4)	326.5	167.5 (289.6)	969.0 (397.9)	
		1267.5	3435.3T		1357.5	546.9T		411.7	3781.1C	
3F	4000	1319.6 (2124.5)	6383.7 (526.9)	1114.7	986.6 (1857.9)	1792.7 (407.6)	325.2	151.4 (241.5)	990.9 (289.6)	
		2929.4	3960.4T		2729.3	510.9T		331.6	4228.8C	
2F	4575	1982.0 (1823.5)	5196.5 (462.5)	571.2	4054.1 (462.5)	1798.2 (408.6)	327.2	329.1 (877.5)	814.6 (241.5)	
		6153.3	4417.5T		6167.8	512.3T		1678.1	4658.8C	
1F		5096.4 0.0	10324.7 (694.8)	3376.9	1487.7 0.0	1174.2 (1646.8)	2243.2	3685.4 (1646.8)	3685.4 (877.5)	
					20000	7200				
					27200					

A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

[illegible]

C

2014/01/18 15:41 — III — 534 / 784 —

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					1820.0 (183.1)		344.7 (84.8)
12F		1843.0 (660.7)	1843.0 (183.1)	11.5	2085.7 (786.2)	265.7 (84.8)	39.5 (143.1)
	4000	521.6	182.6T		513.2	102.2C	58.6 81.4C
		799.8 (660.7)			2992.7 (304.1)	1059.2 (786.2)	1025.9 (294.0)
11F		2289.2 (889.1)	3089.0 (304.1)	48.1	3024.4 (1313.2)	1090.9 (294.0)	32.5 (382.5)
	4025	499.9	484.0T		381.6	120.2C	28.6 363.7C
		1289.4 (889.1)			3956.7 (424.9)	2261.2 (1313.2)	2135.0 (639.9)
10F		3252.6 (1216.7)	4542.1 (424.9)	292.7	4168.0 (1645.3)	2472.4 (639.9)	168.7 (1393.9)
	4000	819.2	906.6T		877.5	87.6T	255.9 987.8C
		1614.2 (1216.7)			3961.1 (483.3)	2413.1 (1645.3)	2129.3 (655.3)
9F		4091.3 (1735.0)	5705.5 (483.3)	872.2	4137.0 (1727.0)	2588.9 (655.3)	229.8 (544.1)
	4000	621.2	1387.7T		683.0	252.7T	158.9 1626.2C
		2848.9 (1735.0)			3972.1 (525.1)	2771.0 (1727.0)	2146.8 (661.6)
8F		3681.0 (1862.4)	5529.8 (525.1)	1278.9	3817.7 (2006.1)	2616.6 (661.6)	234.9 (1217.5)
	4075	113.6	1910.4T		269.7	382.1T	117.1 2272.4C
		3908.1 (1862.4)			4456.9 (591.6)	4357.1 (2006.1)	4444.2 (1309.7)
7F		3466.0 (1621.4)	5374.1 (591.6)	1458.6	5085.7 (2338.8)	4985.9 (1309.7)	270.8 (2992.6)
	4000	223.2	2499.7T		408.2	1094.4T	412.9 3563.6C
		3019.6 (1621.4)			4436.7 (591.4)	4269.3 (2338.8)	4436.8 (1309.6)
6F		4371.3 (1962.5)	5390.8 (591.4)	1477.1	5160.1 (2426.8)	4992.7 (1309.6)	277.9 (2270.0)
	4000	446.2	3088.1T		306.4	1805.1T	74.4 4848.9C
		3478.8 (1962.5)			4402.5 (586.9)	4547.3 (2426.8)	4504.5 (1332.2)
5F		3856.8 (2034.5)	5335.7 (586.9)	1466.6	4942.7 (2500.4)	4687.5 (1332.2)	291.5 (2383.4)
	4000	212.2	3672.8T		58.2	2546.1T	49.1 6158.6C
		4281.2 (2034.5)			4456.4 (591.8)	5059.1 (2500.4)	4536.0 (1349.5)
4F		3097.9 (2175.7)	5379.1 (591.8)	1461.4	4577.5 (2840.9)	5180.1 (1349.5)	322.1 (2054.4)
	4000	1253.5	4262.2T		1104.3	3298.0T	195.1 7486.3C
		5605.0 (2175.7)			4428.9 (590.3)	6786.1 (2840.9)	4546.5 (1349.9)
3F		1773.0 (2320.5)	5378.0 (590.3)	1474.5	2815.8 (2850.0)	5173.0 (1349.9)	313.3 (2101.8)
	4000	2868.0	4850.5T		2884.1	4051.6T	186.5 8814.9C
		7509.1 (2320.5)			4358.0 (518.4)	8584.1 (2850.0)	4556.7 (1349.1)
2F		1500.0 (2080.8)	6009.0 (518.4)	825.5	930.9 (2927.8)	5157.1 (1349.1)	300.2 (2081.8)
	4575	6259.8	5367.9T		5766.4	4880.2T	317.1 10155.7C
		11019.5 (2080.8)			3538.4 (727.9)	12463.8 (2927.8)	2716.0 (1616.9)
1F		6094.1 0.0	11019.5 (727.9)	3740.6	5770.3 0.0	8925.4 (1616.9)	3104.7 0.0
				20000		7200	
				27200			


A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

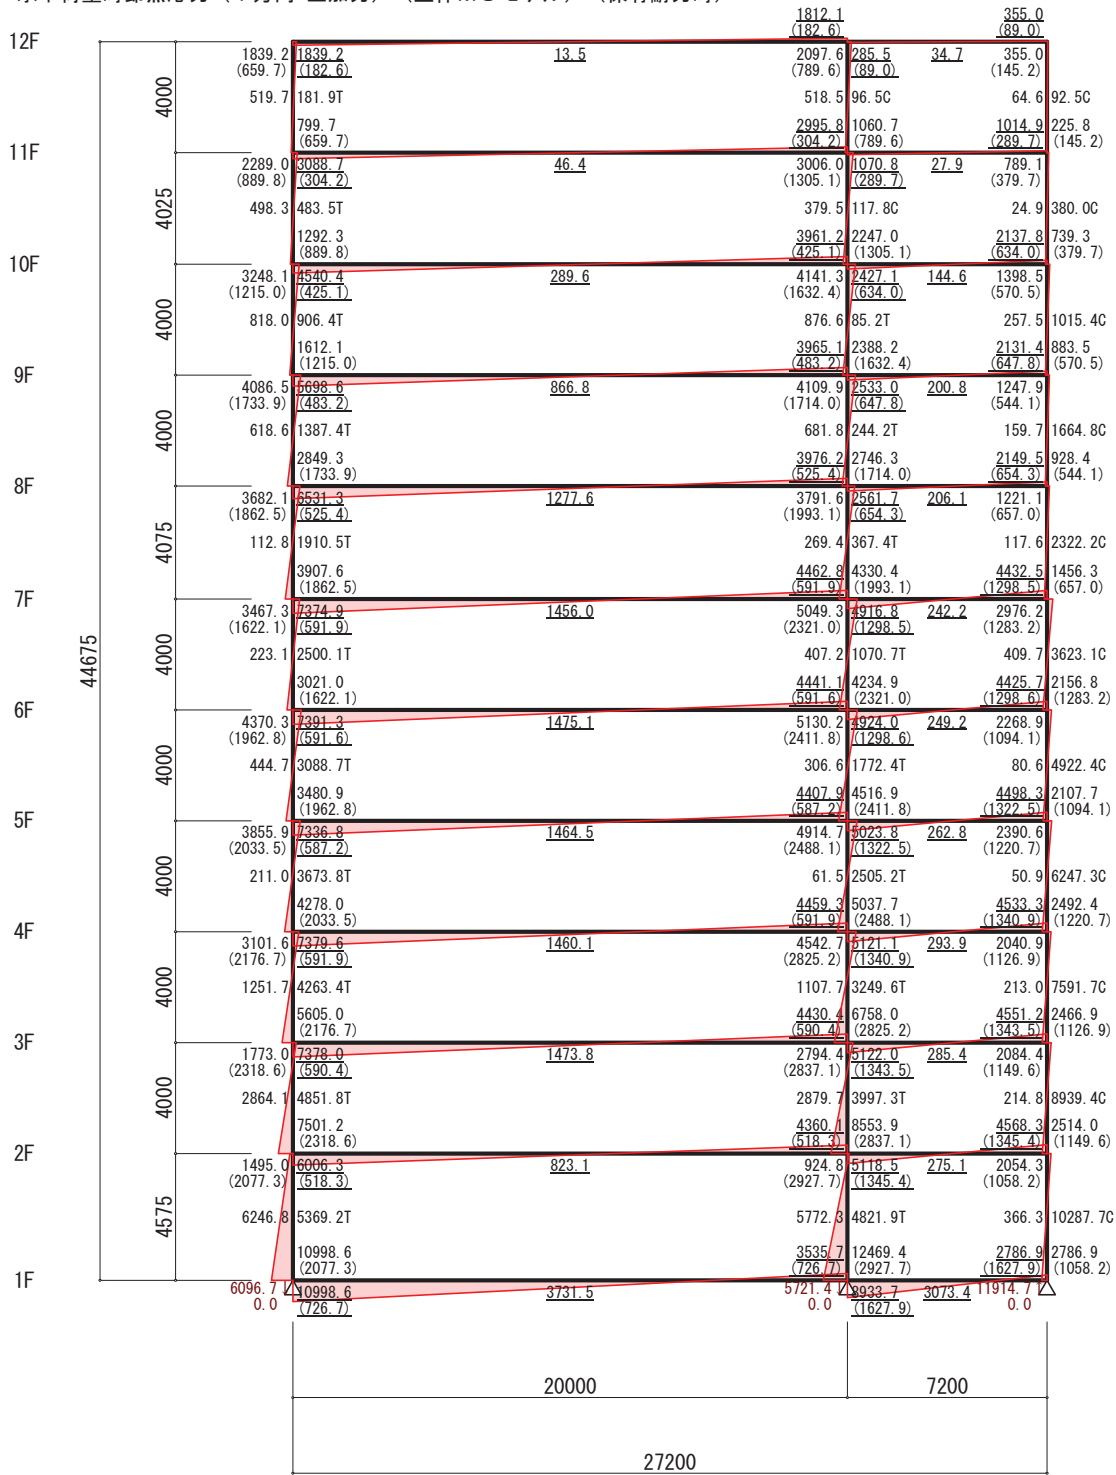

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

12F	4000	1824.6 (654.8)	1824.6 (180.4)	20.5	1783.6 (180.4)	372.5 (108.8)	19.1	410.7 (167.4)	258.9 (167.4)
		514.9	165.4T (654.8)		532.2 (303.9)	95.3C (811.9)		75.9 (299.2)	67.1C (167.4)
11F	4025	2287.8 (889.4)	3082.5 (303.9)	43.2	3008.4 (1308.8)	1103.9 (299.2)	27.0	791.1 (381.3)	
		497.9	451.7T		374.5	129.1C		23.7	318.0C
10F	4000		1292.0 (889.4)		3961.9 (424.7)	2259.5 (1308.8)		2155.2 (637.0)	743.6 (381.3)
		3240.5 (1212.7)	4532.4 (424.7)	285.3	4132.9 (1626.7)	2431.0 (637.0)	137.9	1411.7 (576.0)	
9F	4000	815.2	859.7T		879.8	52.6T		259.6	905.9C
			1610.2 (1212.7)		3965.3 (482.7)	2373.3 (1626.7)		2147.9 (645.4)	892.5 (576.0)
8F	4000	4079.1 (1730.3)	5689.2 (482.7)	861.9	4091.0 (1704.7)	2499.0 (645.4)	175.5	1255.4 (545.8)	
		618.5	1326.4T		681.7	181.4T		163.8	1499.5C
7F	4075		2842.0 (1730.3)		3977.1 (524.7)	2727.7 (1704.7)		2165.8 (651.8)	927.9 (545.8)
		3674.0 (1859.3)	5516.0 (524.7)	1269.4	3776.8 (1986.1)	2527.3 (651.8)	180.8	1237.9 (667.0)	
6F	4000	114.4	1836.3T		270.0	270.3T		121.2	2099.5C
			3902.8 (1859.3)		4463.2 (591.8)	4316.8 (1986.1)		4447.3 (1295.9)	1480.3 (667.0)
5F	4000	3469.9 (1623.0)	4372.7 (591.8)	1454.8	5029.7 (2311.9)	4883.3 (1295.9)	218.0	2967.0 (1282.9)	
		224.0	2402.7T		406.0	889.3T		401.2	3338.4C
4F	4000		3022.0 (1623.0)		4441.2 (591.5)	4217.8 (2311.9)		4441.9 (1296.0)	2164.5 (1282.9)
		4367.3 (1962.3)	4389.3 (591.5)	1474.0	5112.9 (2403.6)	4889.4 (1296.0)	223.8	2277.3 (1088.1)	
3F	4000	442.8	2972.6T		305.6	1502.5T		101.0	4577.6C
			3481.7 (1962.3)		4409.8 (587.3)	4501.6 (2403.6)		4512.5 (1319.3)	2075.3 (1088.1)
2F	4000	3854.3 (2032.1)	4336.1 (587.3)	1463.1	4894.6 (2478.2)	4986.4 (1319.3)	236.9	2437.3 (1248.5)	
		209.8	3543.2T		61.8	2150.9T		59.8	5845.1C
1F	4575		4273.9 (2032.1)		4460.1 (591.9)	5018.2 (2478.2)		4545.6 (1337.5)	2556.8 (1248.5)
		3104.8 (2177.8)	4378.7 (591.9)	1459.3	4526.2 (2816.6)	5084.3 (1337.5)	269.3	1988.8 (1120.3)	
1F	4000	1250.7	4122.1T		1107.0	2815.2T		251.9	7137.9C
			5606.2 (2177.8)		4430.7 (590.4)	6740.3 (2816.6)		4565.7 (1340.7)	2492.5 (1120.3)
1F	4000	1771.1 (2314.5)	2377.3 (590.4)	1473.3	2778.0 (2827.1)	5087.6 (1340.7)	261.0	2073.1 (1177.5)	
		2857.9	4703.1T		2876.2	3498.5T		281.8	8442.7C
1F	4575		7486.9 (2314.5)		4361.8 (517.6)	8530.4 (2827.1)		4584.1 (1343.5)	2636.7 (1177.5)
		1496.5 (2071.7)	5990.4 (517.6)	814.6	920.1 (2923.2)	5089.2 (1343.5)	252.5	1947.4 (1080.7)	
1F	4575	6235.6	5215.3T		5766.8	4281.9T		524.7	9762.8C
			10974.6 (2071.7)		3522.3 (724.8)	12453.6 (2923.2)		2996.8 (1656.7)	2996.8 (1080.7)
1F	4575	5933.9 0.0	10974.6 (724.8)	3726.2	5208.4 0.0	8931.3 (1656.7)	2967.2	11415.3 0.0	
		20000				7200			
27200									

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					1085.9 (111.3)	612.1 (182.7)				
12F	44675	4000	1139.5 (354.4)	1139.5 (111.3)	26.8	1789.0 (662.3)	703.2 (182.7)	45.6	612.1 (257.4)	
			430.8	127.4T		464.5	98.2T		97.2	223.9C
				278.0 (354.4)		1812.8 (183.3)	860.0 (662.3)		1046.6 (320.7)	417.6 (257.4)
11F		4025	1574.4 (544.7)	1852.4 (183.3)	19.8	2215.2 (882.0)	1262.5 (320.7)	107.9	629.0 (251.8)	
			478.1	332.1T		440.3	271.4T		122.3	600.1C
				618.2 (544.7)		2516.0 (265.7)	1334.6 (882.0)		1084.3 (383.5)	384.4 (251.8)
10F		4000	2180.2 (725.4)	2798.4 (265.7)	141.2	2858.1 (1023.8)	1676.8 (383.5)	296.3	699.9 (250.8)	
			729.4	619.8T		810.5	424.7T		198.2	1039.5C
				721.5 (725.4)		2518.8 (298.7)	1237.1 (1023.8)		1081.8 (389.5)	303.5 (250.8)
9F		4000	2733.1 (1068.7)	3454.6 (298.7)	467.9	3004.1 (1197.2)	1722.4 (389.5)	320.3	778.4 (323.5)	
			595.6	941.7T		609.8	552.9T		131.4	1488.7C
				1541.9 (1068.7)		2528.1 (325.9)	1784.6 (1197.2)		1094.6 (393.6)	515.5 (323.5)
8F		4075	2447.6 (1375.7)	3389.5 (325.9)	730.7	2483.2 (1361.2)	1739.7 (393.6)	322.5	579.1 (305.6)	
			355.5	1291.0T		290.2	661.4T		43.7	1941.1C
				3158.5 (1375.7)		4166.2 (526.2)	3063.6 (1361.2)		1107.8 (395.0)	666.4 (305.6)
7F		4000	3199.9 (1461.8)	5358.4 (526.2)	1096.1	2839.0 (1291.8)	1736.4 (395.0)	314.3	441.4 (196.9)	
			276.3	1855.1T		255.4	613.6T		47.6	2402.1C
				2647.4 (1461.8)		4153.0 (532.8)	2328.2 (1291.8)		1109.9 (395.7)	346.2 (196.9)
6F	4000	3855.7 (1714.8)	5503.1 (532.8)	1175.0	3563.7 (1569.0)	1739.0 (395.7)	314.5	763.6 (318.3)		
		426.1	2424.3T		425.7	566.3T		127.0	2867.3C	
			3003.6 (1714.8)		4134.0 (529.9)	2712.3 (1569.0)		1130.7 (402.2)	509.7 (318.3)	
5F	4000	3460.9 (1851.9)	5464.6 (529.9)	1165.3	3187.1 (1723.2)	1765.4 (402.2)	317.4	621.0 (396.4)		
		242.9	2985.6T		259.2	517.4T		171.7	3332.6C	
			3946.7 (1851.9)		4180.7 (533.7)	3705.6 (1723.2)		1137.9 (406.8)	964.4 (396.4)	
4F	4000	2547.6 (1899.5)	6494.3 (533.7)	1156.8	2266.1 (1806.6)	1791.0 (406.8)	326.6	173.4 (291.3)		
		1251.3	3548.8T		1347.1	466.8T		409.2	3794.1C	
			5050.3 (1899.5)		4156.2 (525.1)	4960.2 (1806.6)		1143.4 (407.9)	991.7 (291.3)	
3F	4000	1295.2 (2103.8)	6345.5 (525.1)	1094.6	989.8 (1851.4)	1793.8 (407.9)	325.2	151.6 (240.6)		
		2912.5	4099.1T		2713.0	411.6T		329.5	4246.8C	
			7120.1 (2103.8)		4054.7 (460.6)	6415.9 (1851.4)		1144.3 (408.8)	810.7 (240.6)	
2F	4575	1961.9 (1805.8)	5158.2 (460.6)	551.7	562.4 (2440.2)	1798.8 (408.8)	327.2	333.6 (876.7)		
		6092.6	4577.7T		6144.3	394.9T		1671.9	4683.2C	
			10223.4 (1805.8)		3553.6 (688.8)	11726.2 (2440.2)		3677.3 (1645.8)	3677.3 (876.7)	
1F		5284.9 0.0	10223.4 (688.8)	3334.9	1352.2 0.0	8172.6 (1645.8)	2247.7	6337.5 0.0		
				20000		7200				
				27200						

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

						1125.0 (114.8)	606.4 (177.9)			
12F	44675	4000	1171.7 (348.0)	1171.7 (114.8)	23.4	1799.4 (658.6)	674.4 (177.9)	34.0	606.4 (262.1)	212.7T
			475.8	132.3C		482.2	104.8C		82.2	
11F		4025	1611.9 (537.8)	1832.0 (183.7)	5.2	2341.8 (915.8)	1334.5 (354.1)	59.6	773.4 (325.0)	441.9 (262.1)
			529.5	337.3C		498.8	332.2C		119.3	613.0T
10F		4000		552.9 (537.8)		2766.4 (261.6)	1344.2 (915.8)		1414.6 (412.3)	534.8 (325.0)
			1912.6 (568.4)	2465.5 (261.6)	150.4	2975.9 (1122.5)	1553.7 (412.3)	69.5	879.9 (342.0)	
9F		4000	775.8	616.1C		731.0	541.9C		195.8	1070.4T
				360.9 (568.4)		3421.7 (294.3)	1513.9 (1122.5)		1418.8 (414.1)	488.3 (342.0)
8F		4000	2103.0 (743.3)	2463.9 (294.3)	478.9	3470.2 (1446.1)	1562.4 (414.1)	71.8	930.5 (403.6)	
			616.5	924.2C		578.0	725.1C		123.3	1530.8T
7F		4075		870.0 (743.3)		3946.8 (321.3)	2314.2 (1446.1)		1406.2 (409.9)	684.0 (403.6)
			1610.0 (950.4)	2480.0 (321.3)	733.4	3177.9 (1733.6)	1545.3 (409.9)	69.6	722.2 (377.1)	
6F	4000	326.5	1256.8C		354.3	882.6C		46.1	1985.6T	
			2262.9 (950.4)		6282.5 (516.6)	3886.5 (1733.6)		1436.4 (420.7)	814.5 (377.1)	
5F	4000	1786.9 (799.1)	4049.9 (516.6)	1116.3	3988.4 (1843.9)	1592.9 (420.7)	78.2	622.0 (289.6)		
		188.7	1791.4C		301.2	915.1C		42.7	2457.0T	
4F	4000		1409.5 (799.1)		6388.5 (521.3)	3386.6 (1843.9)		1434.5 (420.1)	536.6 (289.6)	
		2629.0 (1090.3)	4038.5 (521.3)	1175.0	4592.4 (2091.1)	1590.4 (420.1)	78.0	897.9 (390.2)		
3F	4000	448.5	2326.7C		410.0	949.9C		117.4	2928.3T	
			1732.1 (1090.3)		6406.7 (524.1)	3772.3 (2091.1)		1413.3 (413.4)	663.1 (390.2)	
2F	4000	2344.0 (1373.2)	4076.2 (524.1)	1165.3	4198.0 (2210.7)	1563.6 (413.4)	75.1	750.2 (471.7)		
		402.4	2857.8C		223.5	952.6C		193.2	3386.2T	
1F	4575		3148.7 (1373.2)		6469.3 (531.2)	4644.9 (2210.7)		1408.9 (421.3)	1136.6 (471.7)	
		1006.9 (1174.1)	4155.7 (531.2)	1156.8	3449.0 (2382.1)	1624.5 (421.3)	107.8	272.3 (354.5)		
	4000	1341.2	3392.1C		1315.3	947.2C		436.7	3844.6T	
			3689.4 (1174.1)		6272.3 (521.3)	6079.5 (2382.1)		1403.0 (420.0)	1145.7 (354.5)	
	4000	464.7 (1747.0)	4154.0 (521.3)	1059.1	1814.2 (2130.7)	1621.3 (420.0)	109.2	257.3 (273.3)		
		3029.3	8913.6C		2447.1	939.9C		289.2	4293.0T	
	4575		6523.4 (1747.0)		5288.5 (469.5)	6708.4 (2130.7)		1401.5 (419.1)	835.7 (273.3)	
		2421.0 (1385.5)	4102.4 (469.5)	593.1	195.9 (3015.8)	1615.8 (419.1)	107.1	565.8 (1072.5)		
		5590.3	4379.9C		6702.7	954.1C		1887.6	4728.1T	
			8759.5 (1385.5)		8661.5 (871.1)	13601.3 (3015.8)		4341.0 (1289.0)	4341.0 (1072.5)	
1F			5234.6 0.0	2759.5 (871.1)	49.0	1386.2 0.0	939.7 (1289.0)	299.3	6016.6 0.0	
					20000		7200			
						27200				


A

B


C

1 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

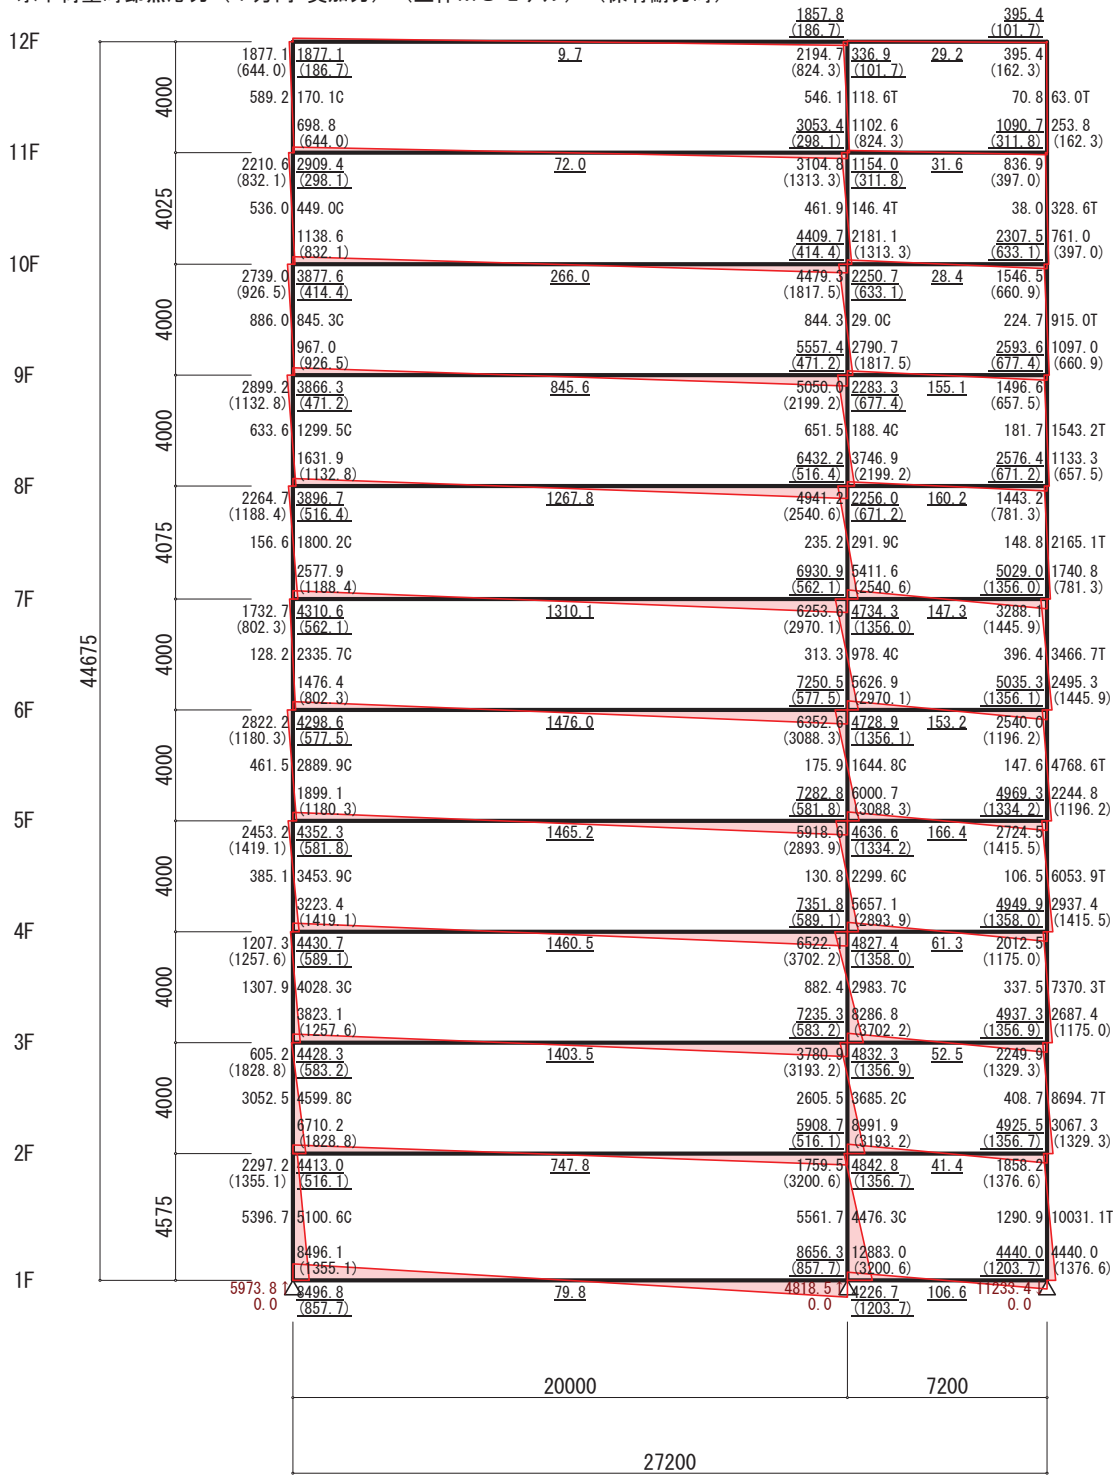

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

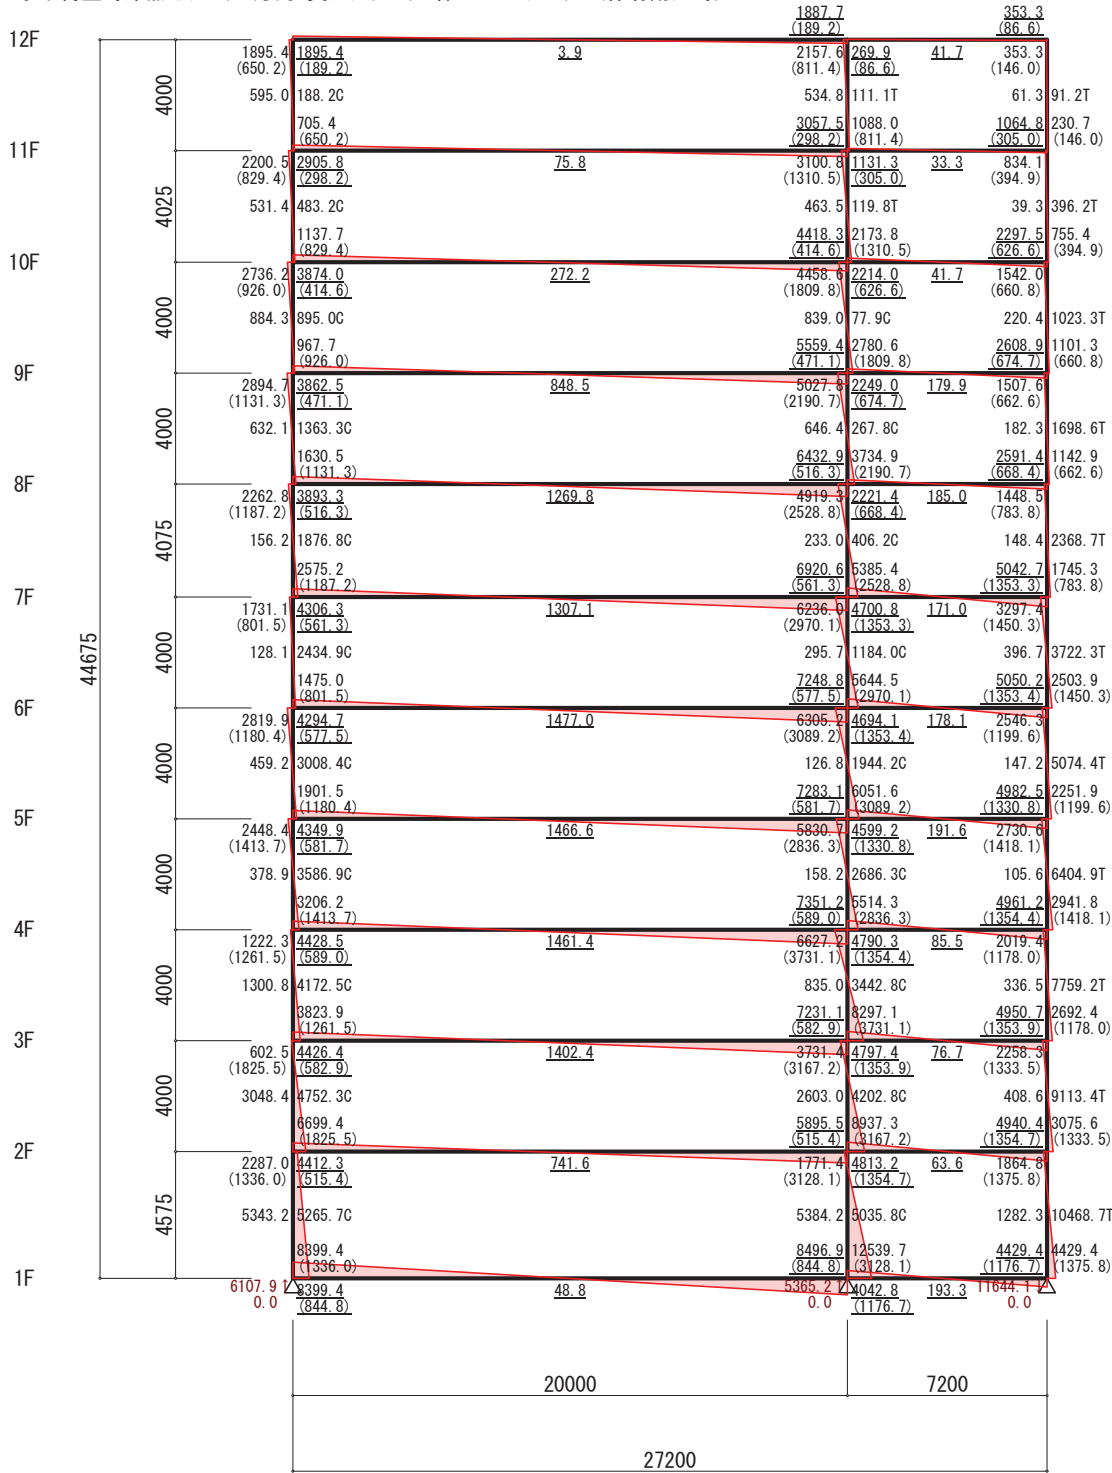

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

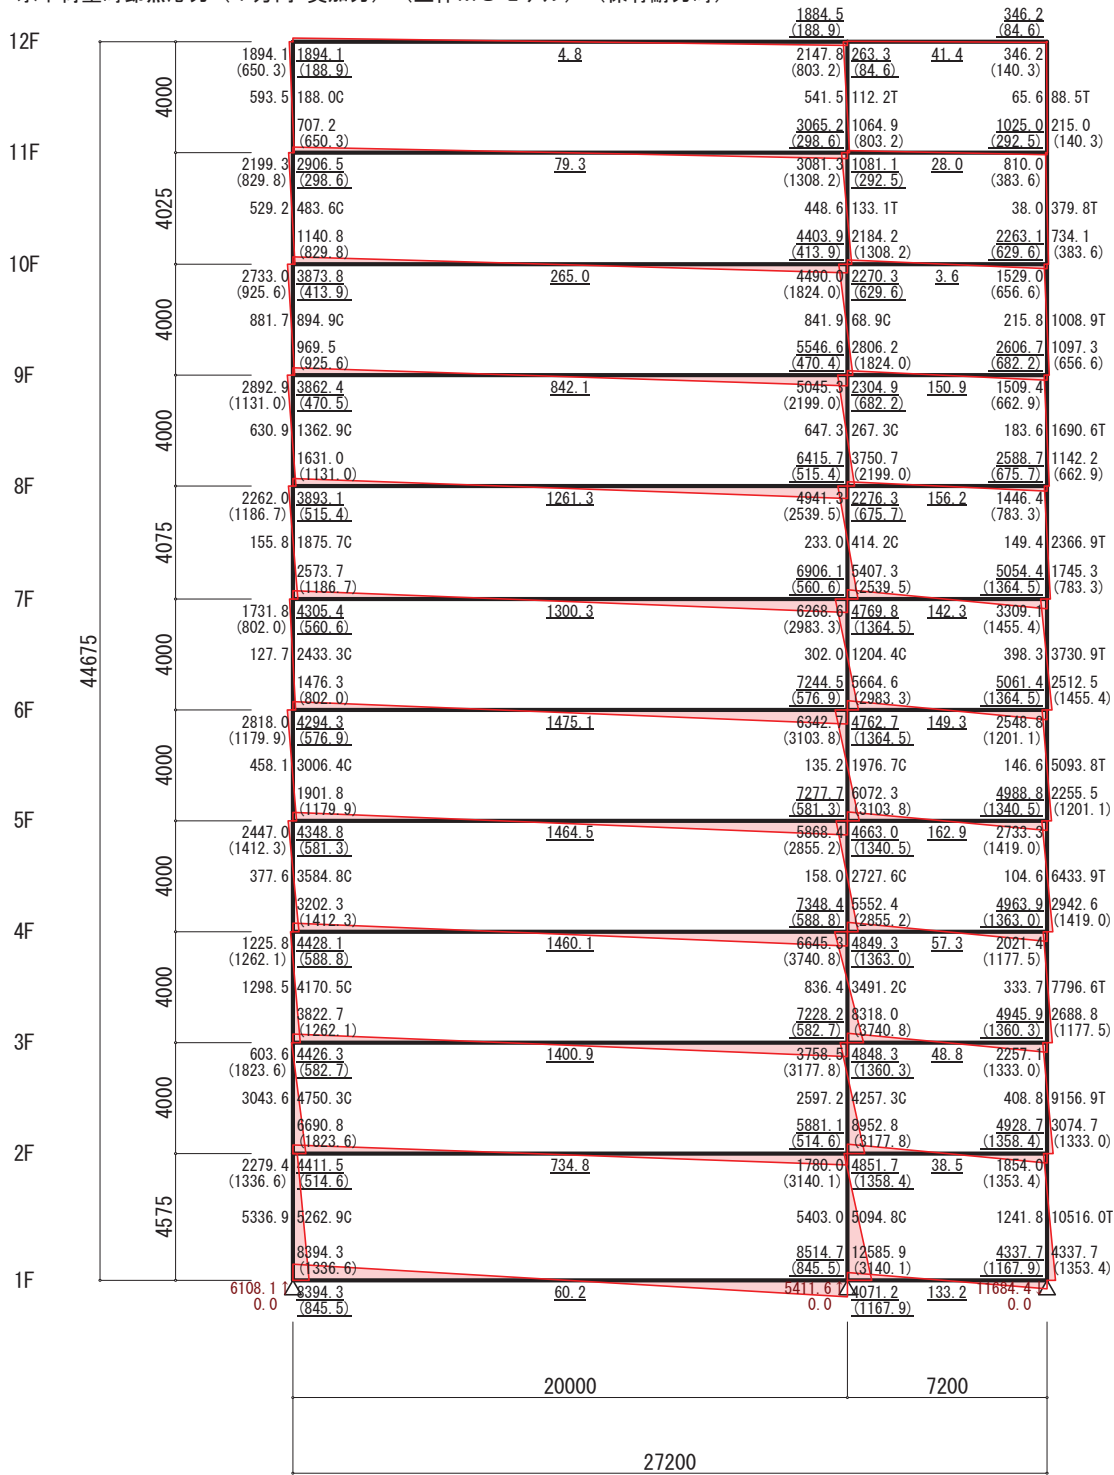

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

12F	4000	1874.8 (644.6)	1874.8 (186.4)	10.9	2183.8 (815.5)	330.9 (99.8)	28.4	387.6 (155.7)	387.6 (99.8)
		585.5	171.8C		552.8	120.8T		76.2	59.8T
11F	4025	2205.0 (832.7)	2908.8 (298.4)	75.0	3072.6 (1307.8)	1092.0 (296.2)	25.6	805.6 (382.8)	235.3 (155.7)
		529.1	453.2C		440.8	164.9T		35.2	310.2T
10F	4000	2729.0 (925.2)	3875.7 (413.0)	254.6	4500.2 (1828.7)	2306.4 (634.7)	21.5	1528.3 (655.2)	735.1 (382.8)
		878.6	850.0C		842.7	13.2C		217.9	898.3T
9F	4000	2892.7 (1131.3)	3864.5 (469.9)	834.2	5057.1 (2202.3)	2338.9 (684.6)	125.7	1497.8 (657.6)	1092.5 (655.2)
		630.0	1304.2C		652.5	181.0C		182.6	1533.4T
8F	4075	2261.9 (1186.5)	3894.5 (514.3)	1248.6	4950.5 (2545.6)	2310.6 (678.2)	130.9	1439.9 (780.2)	1132.6 (657.6)
		155.6	1804.1C		236.3	293.6C		149.7	2161.9T
7F	4000	1734.6 (803.6)	4307.6 (560.5)	1297.1	6282.9 (2984.7)	4803.4 (1367.1)	118.1	3300.3 (1451.3)	1739.3 (780.2)
		127.3	2339.7C		313.0	993.0C		397.7	3474.1T
6F	4000	2816.3 (1179.1)	4296.3 (577.1)	1474.0	6387.5 (3102.4)	4797.3 (1367.0)	123.9	2540.3 (1197.2)	2504.9 (1451.3)
		458.0	2895.3C		182.7	1670.9C		146.0	4785.8T
5F	4000	2449.3 (1415.2)	4349.5 (581.3)	1463.1	5953.9 (2912.1)	4700.4 (1343.7)	137.1	2726.2 (1415.3)	2248.3 (1197.2)
		381.2	3459.6C		129.7	2337.3C		104.4	6079.1T
4F	4000	1217.3 (1258.8)	4428.9 (588.8)	1459.3	6539.1 (3706.9)	4886.1 (1366.3)	32.8	2016.4 (1174.8)	2935.1 (1415.3)
		1300.3	4034.7C		874.7	3029.9C		333.3	7403.7T
3F	4000	608.6 (1824.0)	4426.5 (581.4)	1387.1	3794.9 (3195.9)	4882.7 (1363.1)	24.4	2248.5 (1328.0)	2683.0 (1174.8)
		3039.3	4605.7C		2597.0	3739.1C		407.5	8733.7T
2F	4575	2275.8 (1352.9)	4411.4 (514.9)	737.2	1778.1 (3216.7)	4881.1 (1360.3)	15.9	1849.3 (1352.9)	3063.6 (1328.0)
		5370.3	5102.9C		5580.2	4535.9C		1245.5	10072.9T
1F		8464.7 (1352.9)	4465.6 (857.4)	108.6	8682.8 (857.4)	12938.5 (3216.7)	4340.3 (1193.9)	4340.3 (1352.9)	4340.3 (1352.9)
		5965.9 0.0	2465.6 (857.4)		4876.5 0.0	4255.7 (1193.9)	42.3	11266.8 0.0	
				20000	7200				
27200									

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

44675	12F	4000	1169.0 (349.2)	1169.0 (114.5)	23.5	1797.1 (659.4)	675.3 (178.0)	34.4	606.4 (262.3)	213.5T
			470.6	130.2C		478.4	105.9C		81.9	442.7 (262.3)
	11F	4025	1601.1 (538.3)	1828.8 (183.2)	3.1	2325.0 (913.2)	1330.2 (353.1)	59.2	769.2 (324.5)	613.5T
			517.9	334.5C		487.2	332.5C		116.0	537.1 (324.5)
	10F	4000	1896.5 (566.2)	2461.8 (260.5)	143.1	2949.6 (1114.4)	1552.2 (411.8)	69.5	876.0 (341.5)	1073.5T
			764.2	617.4C		720.8	539.7C		193.0	490.1 (341.5)
	9F	4000	2091.9 (740.6)	2460.0 (292.6)	465.9	3444.5 (1436.7)	1560.7 (413.6)	71.8	927.0 (402.7)	1539.2T
			610.6	934.2C		571.0	718.0C		121.7	683.7 (402.7)
	8F	4075	1605.3 (947.2)	2476.1 (319.5)	718.6	3154.3 (1719.3)	1543.4 (409.4)	69.5	720.7 (376.1)	2000.3T
			324.7	1278.0C		348.8	868.7C		45.6	811.9 (376.1)
	7F	4000	1788.9 (800.8)	4043.5 (513.4)	1090.1	3962.5 (1836.2)	1590.8 (420.2)	78.2	622.4 (290.3)	2479.5T
			187.3	1831.0C		290.2	889.6C		41.9	538.6 (290.3)
	6F	4000	2618.9 (1088.4)	4033.1 (520.8)	1175.0	4589.3 (2091.3)	1588.2 (419.5)	78.0	893.7 (389.2)	2960.1T
			442.1	2390.6C		406.8	907.3C		115.2	663.3 (389.2)
	5F	4000	2337.0 (1365.7)	4071.7 (523.7)	1165.3	4188.3 (2202.8)	1561.8 (413.0)	75.2	748.2 (469.5)	3428.1T
			394.5	2948.0C		217.3	892.3C		190.8	1129.8 (469.5)
	4F	4000	1026.0 (1176.9)	4151.9 (530.9)	1156.8	3465.8 (2380.3)	1623.1 (420.9)	107.8	277.7 (355.3)	3896.1T
			1327.7	3510.8C		1294.8	866.9C		432.9	1143.5 (355.3)
	3F	4000	468.8 (1737.9)	4150.2 (518.9)	1038.8	1792.6 (2110.1)	1620.2 (419.7)	109.1	258.4 (273.1)	4352.8T
3006.9			4057.7C		2427.6	840.9C		287.7	833.8 (273.1)	
2F	4575	2382.5 (1377.5)	4100.2 (467.6)	576.1	219.8 (3025.2)	1615.2 (418.9)	107.1	567.2 (1067.0)	4795.7T	
		5533.5	4546.1C		6700.3	838.3C		1873.6	4314.3 (1067.0)	
1F		5430.7 0.0	3684.5 (867.2)	12.4	1252.9 0.0	1960.8 (1288.2)	323.2	6094.1 0.0		
				20000						
								7200		
				27200						


A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

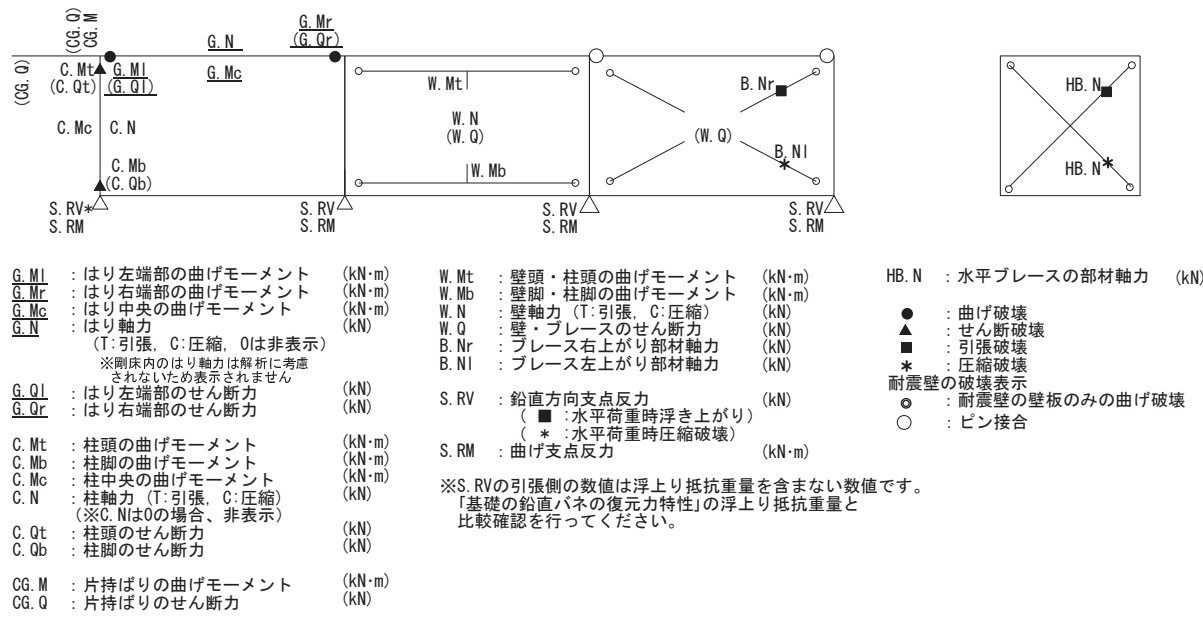

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		482.9 (213.4)		982.8 (353.3)		944.2 (325.0)		1026.5 (341.6)		820.0 (268.4)							
12F	4000	542.5 (93.2)	550.1 (97.2)	124.0	1377.5 (559.4)	980.4 (237.1)	89.3	1711.9 (683.7)	830.9 (208.8)	33.8	1699.5 (679.1)	858.6 (225.4)	6.5	1512.3 (609.2)	578.4 (152.2)	30.3	818.8 (198.6)
		388.7	260.5C		454.4	531.5C		583.8	703.3C		579.0	661.5C		507.1	754.4C		491.1
			235.0 (93.2)		1580.3 (539.1)	468.6 (559.4)		1580.3 (539.1)	544.4 (683.7)		1580.3 (539.1)	541.4 (679.1)		1580.3 (539.1)	498.2 (609.2)		1580.3 (539.1)
11F	4025	1722.3 (470.5)	1580.3 (411.4)	99.3	2422.0 (932.3)	1580.3 (411.4)	99.3	2320.1 (894.4)	1580.3 (411.4)	99.3	2324.0 (895.9)	1580.3 (411.4)	99.3	2381.8 (917.6)	1580.3 (411.4)	99.3	1658.0 (450.2)
		946.0	236.1C		883.8	1134.8C		844.3	1313.4C		845.7	1277.8C		867.7	1376.3C		915.2
			169.6 (470.5)		1974.4 (657.7)	654.4 (932.3)		1974.4 (657.7)	631.4 (894.4)		1974.4 (657.7)	632.5 (895.9)		1974.4 (657.7)	646.3 (917.6)		1974.4 (657.7)
10F	4000	1916.5 (597.4)	1974.4 (529.9)	99.3	2885.1 (1170.0)	1974.4 (529.9)	99.3	2917.4 (1181.5)	1974.4 (529.9)	99.3	2916.0 (1180.8)	1974.4 (529.9)	99.3	2897.1 (1173.6)	1974.4 (529.9)	99.3	1954.5 (613.9)
		930.7	92.6C		954.6	1739.2C		967.9	1928.5C		967.6	1903.7C		960.8	2012.7C		941.5
			55.1 (597.4)		1974.4 (657.7)	975.9 (1170.0)		1974.4 (657.7)	981.7 (1181.5)		1974.4 (657.7)	980.7 (1180.8)		1974.4 (657.7)	975.6 (1173.6)		1974.4 (657.7)
9F	4000	1557.6 (854.2)	1974.4 (529.9)	99.3	2412.0 (1365.7)	1974.4 (529.9)	99.3	2403.0 (1363.5)	1974.4 (529.9)	99.3	2403.8 (1364.4)	1974.4 (529.9)	99.3	2410.3 (1367.7)	1974.4 (529.9)	99.3	1566.2 (863.1)
		148.1	56.7T		158.5	2338.4C		153.2	2543.4C		152.5	2533.9C		153.7	2658.2C		142.1
			1261.3 (854.2)		1974.4 (657.7)	2094.9 (1365.7)		1974.4 (657.7)	2096.6 (1363.5)		1974.4 (657.7)	2098.7 (1364.4)		1974.4 (657.7)	2103.0 (1367.7)		1974.4 (657.7)
8F	4075	197.7 (1036.7)	1974.4 (529.9)	99.3	1142.8 (1598.8)	1974.4 (529.9)	99.3	1143.5 (1594.2)	1974.4 (529.9)	99.3	1142.2 (1591.1)	1974.4 (529.9)	99.3	1138.6 (1586.0)	1974.4 (529.9)	99.3	208.8 (1033.6)
		1512.8	219.9T		1495.2	2924.8C		1486.9	3153.2C		1483.1	3167.0C		1478.2	3314.4C		1496.6
			3223.3 (1036.7)		3975.0 (1282.5)	4133.3 (1598.8)		3975.0 (1282.5)	4117.4 (1594.2)		3975.0 (1282.5)	4108.3 (1591.1)		3975.0 (1282.5)	4095.1 (1586.0)		3975.0 (1282.5)
7F	4000	339.1 (708.5)	3975.0 (1145.0)	103.7	2889.5 (2128.6)	3975.0 (1145.0)	103.7	2904.9 (2133.6)	3975.0 (1145.0)	103.7	2914.1 (2136.1)	3975.0 (1145.0)	103.7	2928.1 (2139.0)	3975.0 (1145.0)	103.6	392.4 (733.3)
		754.8	1036.5T		397.1	3500.4C		389.3	3766.0C		384.1	3816.8C		374.5	4002.3C		739.9
			1848.8 (708.5)		3975.0 (1282.5)	3683.7 (2128.6)		3975.0 (1282.5)	3683.6 (2133.6)		3975.0 (1282.5)	3682.3 (2136.1)		3975.0 (1282.5)	3677.0 (2139.0)		3975.0 (1282.5)
6F	4000	1667.3 (1090.0)	3975.0 (1145.0)	103.7	3115.4 (2125.6)	3975.0 (1145.0)	103.7	3113.9 (2124.5)	3975.0 (1145.0)	103.7	3114.1 (2124.5)	3975.0 (1145.0)	103.7	3117.4 (2126.0)	3975.0 (1145.0)	103.6	1673.1 (1096.2)
		15.7	1867.5T		166.5	4065.9C		166.3	4376.1C		166.2	4471.8C		165.2	4702.4C		19.4
			1698.7 (1090.0)		3975.0 (1282.5)	3448.4 (2125.6)		3975.0 (1282.5)	3446.6 (2124.5)		3975.0 (1282.5)	3446.5 (2124.5)		3975.0 (1282.5)	3447.8 (2126.0)		3975.0 (1282.5)
5F	4000	1602.1 (1199.2)	3975.0 (1145.0)	103.7	3318.0 (2195.1)	3975.0 (1145.0)	103.7	3319.6 (2196.4)	3975.0 (1145.0)	103.7	3320.2 (2195.5)	3975.0 (1145.0)	103.7	3320.1 (2191.9)	3975.0 (1145.0)	103.6	1622.8 (1211.7)
		249.4	2700.6T		71.3	4628.0C		71.7	4982.6C		69.6	5121.8C		64.2	5397.0C		248.0
			101.0 (1199.2)		3975.0 (1320.7)	3460.6 (2195.1)		3975.0 (1320.7)	3462.9 (2196.4)		3975.0 (1320.7)	3459.4 (2195.5)		3975.0 (1320.7)	3448.5 (2191.9)		3975.0 (1320.7)
4F	4000	1308.6 (1150.4)	3975.0 (1183.2)	97.5	3426.9 (2451.2)	3975.0 (1183.2)	97.5	3427.7 (2443.6)	3975.0 (1183.2)	97.5	3431.0 (2444.8)	3975.0 (1183.2)	97.5	3439.9 (2452.8)	3975.0 (1183.2)	97.5	1336.1 (1159.7)
		467.7	3570.2T		357.7	5190.4C		345.2	5591.6C		343.8	5777.2C		347.6	6099.0C		454.5
			2243.9 (1150.4)		3975.0 (1320.7)	4142.3 (2451.2)		3975.0 (1320.7)	4118.0 (2443.6)		3975.0 (1320.7)	4118.6 (2444.8)		3975.0 (1320.7)	4134.6 (2452.8)		3975.0 (1320.7)
3F	4000	1113.0 (1301.1)	3975.0 (1183.2)	97.5	2724.5 (2270.0)	3975.0 (1183.2)	97.5	2735.8 (2303.7)	3975.0 (1183.2)	97.5	2734.8 (2303.0)	3975.0 (1183.2)	97.5	2726.1 (2281.2)	3975.0 (1183.2)	97.5	1143.1 (1341.8)
		895.9	4423.8T		780.3	5764.0C		821.2	6207.8C		821.0	6435.7C		796.1	6799.9C		928.7
			2904.7 (1301.1)		3341.1 (1130.1)	4285.2 (2270.0)		3540.9 (1171.6)	4378.1 (2303.7)		3534.9 (1166.8)	4376.8 (2303.0)		3549.6 (1169.7)	4318.3 (2281.2)		3565.3 (1153.9)
2F	4575	249.9 (1217.5)	3379.6 (986.7)	120.8	1330.8 (2302.4)	3443.7 (1028.2)	53.1	1406.3 (2319.0)	3419.4 (1023.5)	43.8	1405.3 (2318.7)	3423.1 (1026.4)	38.3	1367.6 (2316.0)	3307.0 (1010.6)	27.6	137.5 (1274.8)
			5037.4T		2224.1	6322.0C		2174.3	6839.1C		2174.7	7086.5C		2208.3	7496.6C		2105.7
			4009.4 (1217.5)		4228.6 (1643.8)	5779.1 (2302.4)		4157.6 (1443.0)	5754.8 (2319.0)		4162.6 (1452.7)	5754.2 (2318.7)		4113.4 (1445.0)	5784.2 (2316.0)		5348.7 (1627.2)
1F		5203.8 0.0	5226.9 (982.7)	1122.9	8138.0 0.0	8551.5 (781.9)	471.0	8470.7 0.0	8916.9 (791.6)	500.8	8761.7 0.0	8910.5 (783.9)	522.3	9007.9 0.0	8996.8 (966.1)	57.2	18118.2 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		594.4 (267.4)		1055.1 (391.1)		1036.6 (369.7)		1149.9 (393.8)		967.7 (322.9)			
12F	44675	4000	645.4 (116.9)	452.5	1527.3 (600.5)	800.1C (600.5)	1847.7 (719.7)	948.5C (527.1)	1873.0 (729.0)	900.9C (532.8)	1707.9 (667.5)	966.2 (238.8)	774.9C (238.8)
			411.9C (116.9)	259.6 (116.9)	536.4 (540.2)	454.5 (600.5)	660.3 (540.2)	527.1 (719.7)	1580.3 (540.2)	670.1 (729.0)	900.9C (729.0)	606.6 (540.2)	572.3 (540.2)
11F	4025	4000	1741.7 (463.1)	977.5	2427.5 (919.7)	1501.7C (919.7)	2329.8 (883.3)	1678.5C (883.3)	2322.1 (880.4)	1580.3 (410.4)	2373.1 (899.4)	1664.7 (438.1)	1750.5C (438.1)
			511.9C (463.1)	213.3 (463.1)	909.9 (658.7)	607.6 (919.7)	872.4 (1974.4)	869.5 (883.3)	1678.5C (883.3)	869.5 (883.3)	1612.6C (880.4)	889.1 (899.4)	941.8 (899.4)
10F	4000	4000	1964.1 (593.2)	985.3	2937.2 (1167.5)	2216.7C (1167.5)	2968.5 (1179.2)	2434.6C (1179.2)	2971.0 (1180.4)	1974.4 (528.9)	2954.6 (1174.5)	2006.4 (611.7)	2867.2C (611.7)
			502.8C (593.2)	6.5 (593.2)	1010.9 (1974.4)	915.5 (658.7)	1022.8 (1974.4)	922.9 (1974.4)	1023.3 (1974.4)	924.3 (1974.4)	1016.8 (1974.4)	921.1 (1174.5)	997.2 (1174.5)
9F	4000	4000	1625.8 (839.0)	241.5	2478.8 (1349.8)	2918.3C (1349.8)	2468.9 (1345.4)	1970.9 (1345.4)	2467.5 (1344.0)	1974.4 (528.9)	2472.4 (1345.3)	1632.6 (846.0)	3990.8C (846.0)
			485.0C (839.0)	1142.8 (839.0)	251.6 (658.7)	1975.6 (1974.4)	249.0 (658.7)	1970.9 (1345.4)	1974.4 (658.7)	1967.6 (1344.0)	1974.4 (658.7)	1967.2 (1345.3)	1974.4 (658.7)
8F	4075	4000	318.7 (1044.2)	1404.2	1264.9 (1607.1)	3615.4C (1607.1)	1269.2 (1612.6)	3929.6C (1612.6)	1271.2 (1617.6)	1974.4 (528.9)	1270.5 (1619.6)	332.9 (1047.9)	5132.8C (1047.9)
			458.1C (1044.2)	3127.1 (1044.2)	1386.9 (1283.5)	4038.6 (1607.1)	1391.6 (1283.5)	4052.5 (1612.6)	3975.0 (1612.6)	3975.0 (1617.6)	3975.0 (1283.5)	3734.3C (1619.6)	1396.1 (1619.6)
7F	4000	4000	424.7 (723.2)	691.9	2975.9 (2138.5)	4222.8C (2138.5)	2961.7 (2134.3)	4649.4C (2134.3)	2946.7 (2131.2)	3975.0 (1144.0)	2939.7 (2129.1)	460.0 (741.0)	6886.0C (741.0)
			175.4T (723.2)	1808.5 (723.2)	325.9 (1283.5)	3627.7 (2138.5)	333.7 (1283.5)	3629.1 (2134.3)	343.9 (1283.5)	3634.4 (2131.2)	3635.0 (1283.5)	4510.7C (2129.1)	684.1 (2129.1)
6F	4000	4000	1696.4 (1099.5)	1.3	3159.9 (2140.7)	4773.6C (2140.7)	3159.9 (2141.4)	5344.4C (2141.4)	3156.4 (2140.5)	5419.6C (2140.5)	3156.7 (2140.4)	1708.3 (1108.4)	8650.5C (1108.4)
			819.1T (1099.5)	1699.0 (1099.5)	145.3 (1283.5)	4773.6C (1283.5)	146.5 (1283.5)	5344.4C (2141.4)	3452.8 (1283.5)	5419.6C (2140.5)	5452.8 (1283.5)	5324.8C (2140.4)	3.0 (1283.5)
5F	4000	4000	1586.0 (1222.8)	302.0	3301.0 (2212.8)	5354.0C (2212.8)	3298.9 (2211.7)	6068.2C (2211.7)	3298.3 (2212.7)	6239.8C (2212.7)	3298.6 (2213.3)	1604.9 (1233.9)	10433.8C (1233.9)
			1463.2T (1222.8)	2190.0 (1222.8)	115.5 (1321.7)	5354.0C (1321.7)	116.0 (1321.7)	6068.2C (2211.7)	6239.8C (1321.7)	6239.8C (2212.7)	6239.8C (1321.7)	6174.2C (2213.3)	300.3 (1321.7)
4F	4000	4000	1191.6 (1186.5)	640.5	3334.3 (2478.9)	5929.9C (2478.9)	3336.2 (2478.4)	6792.3C (2478.4)	3332.9 (2477.1)	7067.2C (2477.1)	3331.0 (2477.5)	1219.9 (1201.7)	12271.8C (1201.7)
			2148.7T (1186.5)	2472.5 (1186.5)	493.1 (1321.7)	5929.9C (1321.7)	490.4 (1321.7)	6792.3C (2478.4)	491.8 (1321.7)	7067.2C (2477.1)	494.3 (1321.7)	7043.4C (2477.5)	635.4 (1321.7)
3F	4000	4000	773.0 (1497.5)	1539.2	2403.1 (2539.9)	6529.3C (2539.9)	2404.6 (2544.4)	7527.7C (2544.4)	2405.7 (2544.6)	7895.7C (2544.6)	2404.8 (2539.7)	795.8 (1514.9)	14120.3C (1514.9)
			2826.8T (1497.5)	3851.4 (1497.5)	1518.6 (1321.7)	6529.3C (1321.7)	1524.0 (1321.7)	7527.7C (2544.4)	7895.7C (2544.6)	7895.7C (2544.6)	7895.7C (1321.7)	7915.4C (2539.7)	1543.1 (2539.7)
2F	4575	4000	664.5 (1346.5)	2743.6	1225.7 (2605.2)	7183.3C (2605.2)	1218.7 (2590.1)	8279.9C (2590.1)	1218.5 (2591.5)	8705.2C (2591.5)	1226.6 (2608.7)	648.1 (1349.7)	15993.0C (1349.7)
			3484.5T (1346.5)	4822.6 (1346.5)	2796.8 (1891.4)	7183.3C (2605.2)	2780.5 (1891.4)	8279.9C (2590.1)	8705.2C (2591.5)	8705.2C (2591.5)	8705.2C (2591.5)	8752.3C (2608.7)	2732.1 (1891.4)
1F			3047.6 (1177.4)	1169.1 (1177.4)	1345.4 (1177.4)	9996.5 (1177.4)	10917.4 (1177.4)	12597.0 (1177.4)	11430.4 (1177.4)	12597.0 (1177.4)	11327.1 (1177.4)	19648.9 (1177.4)	
			7200		7200		7200		7200		7200		
			36000										
			1	2	3	4	5	6					
			B フレーム (S=1/272)										


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		396.9 (179.0)		347.5 (149.0)		335.5 (148.3)		555.0 (208.0)		451.6 (162.8)									
12F	44675	4000	349.8 (144.9)	377.8 (148.9)	96.0	593.4 (285.0)	231.4 (21.2)	45.7	577.0 (263.1)	238.5 (20.5)	55.3	708.3 (340.7)	417.1 (77.9)	36.6	722.5 (356.8)	213.2 (32.7)	13.6	437.0 (178.0)	285.5C
			102.6	15.7C	107.2	277.9C	115.0	241.8C	127.0	182.8C	113.9	305.0C	133.2	170.5	178.0				
11F	4025	4000	144.6 (144.9)	800.3 (289.6)	379.0 (285.0)	795.1 (304.8)	347.0 (263.1)	335.5 (148.3)	555.0 (208.0)	451.6 (162.8)									
			592.9 (198.7)	800.3 (181.2)	87.1	982.1 (469.7)	692.3 (132.7)	88.0	1091.8 (572.8)	733.8 (138.8)	108.7	1002.8 (478.3)	800.3 (181.2)	87.1	931.5 (399.5)	754.2 (174.4)	64.0	577.0 (194.9)	743.6C
		253.9	47.3T	180.8	616.1C	85.9	579.6C	186.9	451.1C	629.0 (478.3)	807.2 (291.6)	431.7 (399.5)	807.2 (291.6)	474.4 (441.7)	807.2 (291.6)	474.4 (441.7)	807.2 (291.6)	87.8 (194.9)	
10F	4000	4000	637.7 (218.1)	807.2 (183.2)	87.1	1348.2 (608.5)	1350.1 (309.9)	141.2	1560.5 (748.3)	1350.1 (309.9)	141.2	1349.1 (609.9)	807.2 (183.2)	87.1	1032.7 (441.7)	807.2 (183.2)	87.1	655.3 (226.4)	1187.7C
			265.7	107.5T	310.0	784.6C	283.9	914.4C	308.5	873.1C	732.0 (609.9)	807.2 (291.6)	474.4 (441.7)	807.2 (291.6)	474.4 (441.7)	807.2 (291.6)	474.4 (441.7)	807.2 (291.6)	117.2 (226.4)
9F	4000	4000	588.3 (307.2)	807.2 (183.2)	87.1	1177.7 (668.4)	1350.2 (309.9)	141.2	1411.1 (813.4)	1350.2 (309.9)	141.2	1185.1 (672.7)	807.2 (183.2)	87.1	954.6 (528.6)	807.2 (183.2)	87.1	594.7 (311.5)	1619.6C
			64.3	149.8T	37.5	975.0C	23.4	1262.7C	37.5	1295.7C	52.8	1054.7C	63.3	1619.6C					
		459.7 (307.2)	807.2 (291.6)	1102.7 (668.4)	1350.2 (484.3)	1364.3 (813.4)	1350.2 (484.3)	1110.0 (672.7)	807.2 (291.6)	848.9 (528.6)	807.2 (291.6)	848.9 (528.6)	807.2 (291.6)	848.9 (528.6)	807.2 (291.6)	848.9 (528.6)	807.2 (291.6)	468.1 (311.5)	
8F	4075	4075	205.5 (300.3)	807.2 (183.2)	87.1	794.9 (614.8)	1350.2 (309.9)	141.2	1036.8 (728.8)	1350.2 (309.9)	141.2	798.7 (615.5)	807.2 (183.2)	87.1	558.8 (490.5)	807.2 (183.2)	87.1	215.4 (305.7)	2020.0C
			306.8	169.1T	254.0	1182.9C	206.5	1613.7C	251.3	1701.7C	277.9	1257.5C	306.1	827.6 (305.7)					
		819.0 (300.3)	807.2 (295.2)	1302.8 (614.8)	1350.1 (490.2)	1449.8 (728.8)	1350.1 (490.2)	1301.3 (615.5)	807.2 (295.2)	1114.6 (490.5)	807.2 (295.2)	1114.6 (490.5)	807.2 (295.2)	1114.6 (490.5)	807.2 (295.2)	1114.6 (490.5)	807.2 (295.2)	827.6 (305.7)	
7F	4000	4000	107.7 (94.7)	807.2 (186.7)	84.5	663.1 (509.9)	1350.1 (315.8)	137.1	1028.7 (696.5)	1350.1 (315.8)	137.1	679.1 (517.0)	807.2 (186.7)	84.5	355.6 (344.8)	807.2 (186.7)	84.5	93.7 (102.1)	2396.5C
			269.3	147.3T	206.8	1516.7C	159.5	2018.6C	203.0	2090.2C	232.6	1394.1C	267.9	2396.5C					
		430.8 (94.7)	807.2 (295.2)	1076.7 (509.9)	1350.1 (490.2)	1347.8 (696.5)	1350.1 (490.2)	1085.0 (517.0)	807.2 (295.2)	820.8 (344.8)	807.2 (295.2)	820.8 (344.8)	807.2 (295.2)	820.8 (344.8)	807.2 (295.2)	820.8 (344.8)	807.2 (295.2)	442.1 (102.1)	
6F	4000	4000	349.3 (208.9)	807.2 (186.7)	84.5	926.0 (558.3)	1350.1 (315.8)	137.1	1144.7 (694.8)	1350.1 (315.8)	137.1	930.1 (561.0)	807.2 (186.7)	84.5	699.0 (420.4)	807.2 (186.7)	84.5	360.0 (215.3)	2750.9C
			7.1	96.7T	26.4	1921.6C	40.6	2454.9C	27.0	2467.5C	18.1	1485.1C	7.3	2750.9C					
		363.4 (208.9)	807.2 (295.2)	978.8 (558.3)	1350.1 (490.2)	1226.0 (694.8)	1350.1 (490.2)	984.1 (561.0)	807.2 (295.2)	735.3 (420.4)	807.2 (295.2)	735.3 (420.4)	807.2 (295.2)	735.3 (420.4)	807.2 (295.2)	735.3 (420.4)	807.2 (295.2)	374.7 (215.3)	
5F	4000	4000	356.0 (283.3)	807.2 (186.7)	84.5	988.4 (649.3)	1350.1 (315.8)	137.1	1250.1 (799.7)	1350.1 (315.8)	137.1	997.0 (654.9)	807.2 (186.7)	84.5	738.6 (505.1)	807.2 (186.7)	84.5	367.2 (289.6)	3089.8C
			127.3	43.5T	119.3	2299.3C	114.2	2866.7C	120.2	2823.1C	123.0	1546.3C	126.9	3089.8C					
		610.5 (283.3)	807.2 (295.2)	1227.1 (649.3)	1350.1 (490.2)	1478.5 (799.7)	1350.1 (490.2)	1237.4 (654.9)	807.2 (295.2)	984.7 (505.1)	807.2 (295.2)	984.7 (505.1)	807.2 (295.2)	984.7 (505.1)	807.2 (295.2)	984.7 (505.1)	807.2 (295.2)	621.0 (289.6)	
4F	4000	4000	93.6 (182.7)	807.2 (186.7)	84.5	718.7 (543.3)	1350.1 (315.8)	137.1	971.0 (689.1)	1350.1 (315.8)	137.1	722.1 (542.9)	807.2 (186.7)	84.5	470.5 (399.1)	807.2 (186.7)	84.5	105.4 (190.1)	3417.9C
			218.1	23.5C	208.2	2694.3C	204.6	3286.6C	204.0	3177.3C	210.4	1591.5C	218.8	3417.9C					
		529.8 (182.7)	807.2 (295.2)	1135.1 (543.3)	1350.1 (490.2)	1380.2 (689.1)	1350.1 (490.2)	1130.1 (542.9)	807.2 (295.2)	891.3 (399.1)	807.2 (295.2)	891.3 (399.1)	807.2 (295.2)	891.3 (399.1)	807.2 (295.2)	891.3 (399.1)	807.2 (295.2)	543.1 (190.1)	
3F	4000	4000	209.5 (229.7)	807.2 (186.7)	84.5	844.2 (614.4)	1350.1 (315.8)	137.1	1103.0 (771.4)	1350.1 (315.8)	137.1	862.3 (633.0)	807.2 (186.7)	84.5	597.7 (467.9)	807.2 (186.7)	84.5	218.6 (233.4)	3755.0C
			182.3	81.2C	203.9	3067.8C	213.0	3702.1C	217.6	3541.4C	200.5	1649.1C	179.6	3755.0C					
		574.1 (229.7)	807.2 (300.4)	1252.0 (614.4)	1350.1 (483.7)	1528.9 (771.4)	1350.1 (475.3)	1297.5 (633.0)	807.2 (300.4)	998.7 (467.9)	807.2 (300.4)	998.7 (467.9)	807.2 (300.4)	998.7 (467.9)	807.2 (300.4)	998.7 (467.9)	807.2 (300.4)	577.9 (233.4)	
2F	4575	4575	104.2 (473.6)	807.2 (181.5)	92.6	601.3 (703.0)	1271.7 (298.9)	106.0	776.4 (774.4)	1215.7 (290.6)	78.0	638.1 (715.6)	807.2 (181.5)	92.6	434.6 (629.9)	807.2 (181.5)	92.6	124.9 (489.7)	4131.3C
			703.8	119.4C	598.1	3388.9C	544.8	4115.2C	582.8	3925.6C	640.0	1714.6 (629.9)	710.5	4131.3C					
		1511.9 (473.6)	1897.8 (869.9)	1797.5 (703.0)	1667.4 (645.8)	1866.0 (774.4)	1733.0 (706.4)	1803.6 (715.6)	1494.7 (647.4)	1714.6 (629.9)	2035.6 (731.3)	1714.6 (629.9)	2035.6 (731.3)	1714.6 (629.9)	2035.6 (731.3)	1714.6 (629.9)	2035.6 (731.3)	4131.3C	
1F			94.3 0.0	985.5 (208.8)	667.6	4365.8 0.0	802.7 (15.3)	91.5	4708.3 0.0	973.1 (45.3)	243.8	4538.7 0.0	786.3 (13.8)	269.5	2154.9 0.0	849.8 (70.2)	30.9	4710.3 0.0	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
			36000																
			1	2	3	4	5	6	C フレーム (S=1/272)										


[illegible]

44675	4000	988.7 (247.1)	991.0 (331.4)	28.2	1703.9 (666.0)	1112.8 (384.9)	28.1	1826.3 (711.8)	1010.3 (359.6)	46.3	1843.3 (718.1)	1091.4 (400.9)	102.6	1542.9 (606.4)	581.5 (264.6)	159.3	639.8 (114.9)	415.5C (114.9)
	4025	580.9	783.8C (247.1)	173.1 (247.1)	1580.3 (410.4)	972.1C (666.0)	493.9 (666.0)	1580.3 (410.4)	522.4 (711.8)	1580.3 (410.4)	526.4 (718.1)	1580.3 (410.4)	526.4 (718.1)	1580.3 (410.4)	458.2 (606.4)	1580.3 (410.4)	1743.3 (540.7)	516.6C (463.7)
	4000	1657.7 (435.4)	1580.3 (540.2)	102.0	2374.2 (899.8)	1580.3 (540.2)	102.0	2336.2 (885.5)	1580.3 (540.2)	102.0	2330.9 (883.5)	1580.3 (540.2)	102.0	2422.6 (917.8)	1580.3 (540.2)	102.0	1743.3 (540.7)	516.6C (463.7)
	4000	939.3	1759.6C (435.4)	220.9 (435.4)	1974.4 (528.9)	1674.0C (899.8)	102.0	1974.4 (528.9)	1614.3C (885.5)	102.0	1974.4 (528.9)	1643.1C (883.5)	102.0	1974.4 (528.9)	1486.5C (917.8)	102.0	1743.3 (540.7)	516.6C (463.7)
	4000	2009.0 (612.4)	1974.4 (658.7)	102.0	2954.5 (1174.0)	1974.4 (658.7)	102.0	2966.9 (1178.7)	1974.4 (658.7)	102.0	2968.6 (1179.2)	1974.4 (658.7)	102.0	2939.2 (1168.2)	1974.4 (658.7)	102.0	1963.9 (592.9)	508.7C (592.9)
	4000	998.5	2876.1C (612.4)	12.0 (612.4)	1974.4 (528.9)	2406.8C (1174.0)	102.0	1974.4 (528.9)	2363.4C (1178.7)	102.0	2348.4C (1179.2)	1974.4 (528.9)	102.0	2196.2C (1168.2)	1974.4 (528.9)	102.0	1963.9 (592.9)	508.7C (592.9)
	4000	1632.5 (845.8)	1974.4 (658.7)	102.0	2473.6 (1346.3)	1974.4 (658.7)	102.0	2469.5 (1344.6)	1974.4 (658.7)	102.0	2469.3 (1345.1)	1974.4 (658.7)	102.0	2478.6 (1349.2)	1974.4 (658.7)	102.0	1626.5 (839.1)	492.0C (839.1)
	4000	236.9	3999.5C (845.8)	1158.7 (845.8)	1974.4 (528.9)	3142.8C (1346.3)	102.0	1974.4 (528.9)	3108.0C (1344.6)	102.0	249.9 (1345.1)	3045.3C (1345.1)	102.0	252.4 (1349.2)	2894.9C (1349.2)	102.0	1973.8 (528.9)	492.0C (839.1)
	4075	333.5 (1047.9)	1974.4 (658.7)	102.0	1269.5 (1616.1)	1974.4 (658.7)	102.0	1271.1 (1616.9)	1974.4 (658.7)	102.0	1270.3 (1614.1)	1974.4 (658.7)	102.0	1266.2 (1609.1)	1974.4 (658.7)	102.0	319.0 (1044.2)	466.0C (1044.2)
	4000	1395.5	5141.1C (1047.9)	3124.5 (1047.9)	3975.0 (1144.0)	4063.6 (1616.1)	106.3	3975.0 (1144.0)	4064.8 (1616.9)	106.3	3975.0 (1144.0)	4056.3 (1614.1)	106.3	3975.0 (1144.0)	3975.0 (1144.0)	106.3	425.1 (723.2)	167.0T (723.2)
4000	460.5 (741.1)	3975.0 (1283.5)	106.3	2949.9 (2132.7)	3975.0 (1283.5)	106.3	2948.8 (2131.8)	3975.0 (1283.5)	106.3	2957.9 (2133.0)	3975.0 (1283.5)	106.3	2970.6 (2136.6)	3975.0 (1283.5)	106.3	425.1 (723.2)	167.0T (723.2)	
4000	683.7	8894.3C (741.1)	628.0 (741.1)	3975.0 (1144.0)	4741.3C (2132.7)	106.3	3975.0 (1144.0)	4642.6C (2131.8)	106.3	335.5 (2133.0)	4405.0C (2133.0)	106.3	328.3 (2136.6)	4204.8C (2136.6)	106.3	691.6 (1144.0)	167.0T (723.2)	
4000	1708.5 (1108.4)	3975.0 (1283.5)	106.3	3154.3 (2140.2)	3975.0 (1283.5)	106.3	3156.8 (2140.4)	3975.0 (1283.5)	106.3	3160.8 (2141.2)	3975.0 (1283.5)	106.3	3161.1 (2141.1)					


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

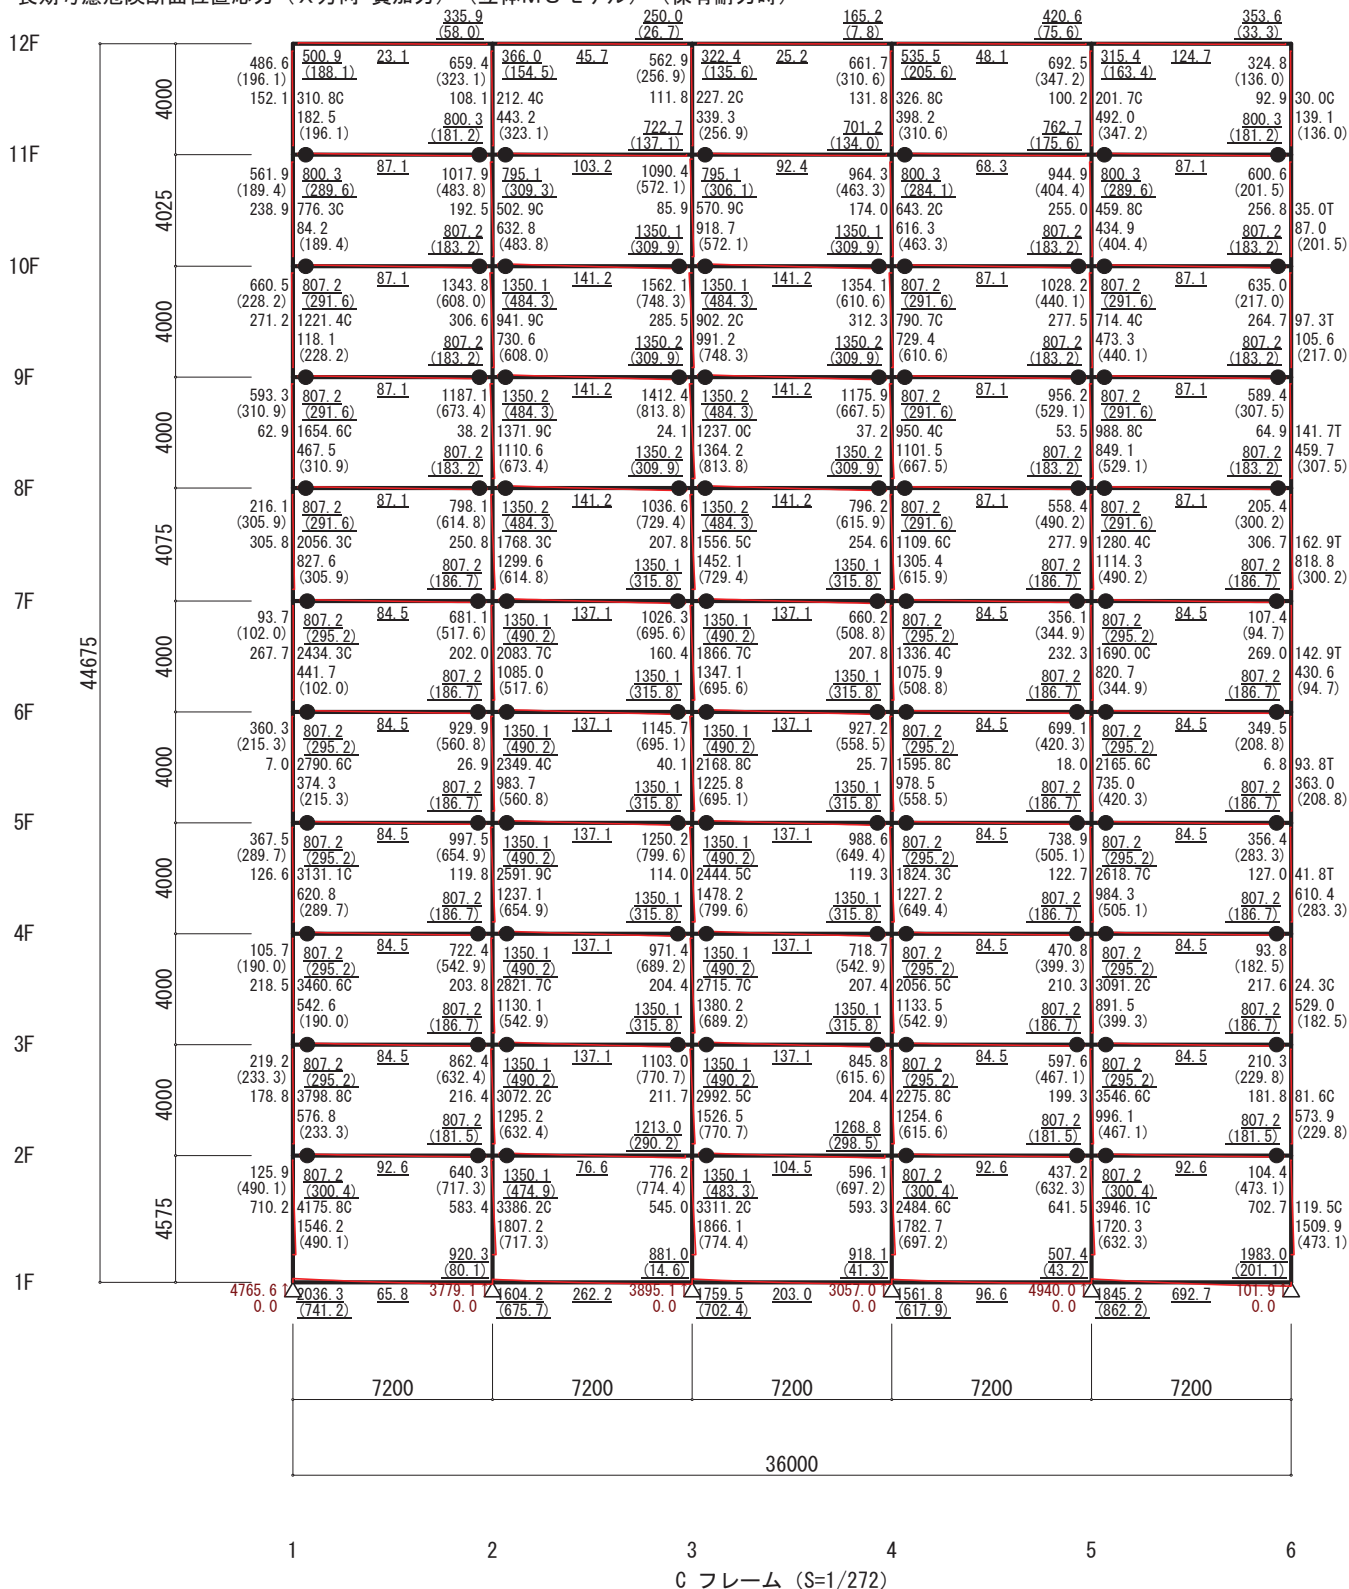

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

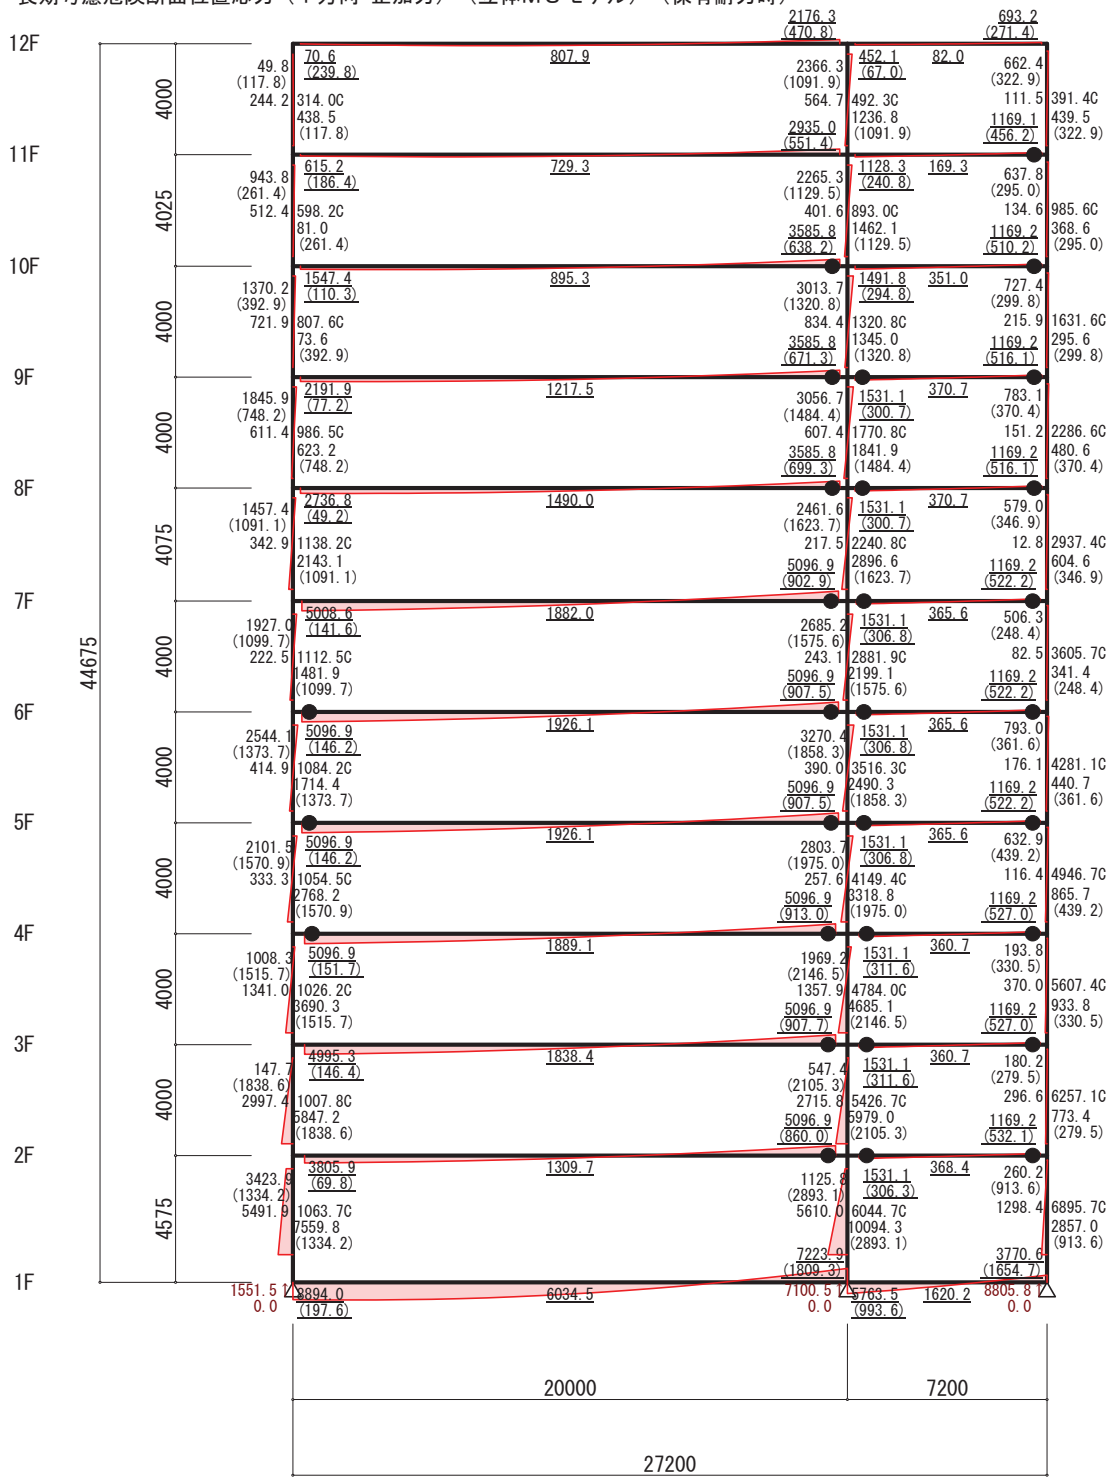

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

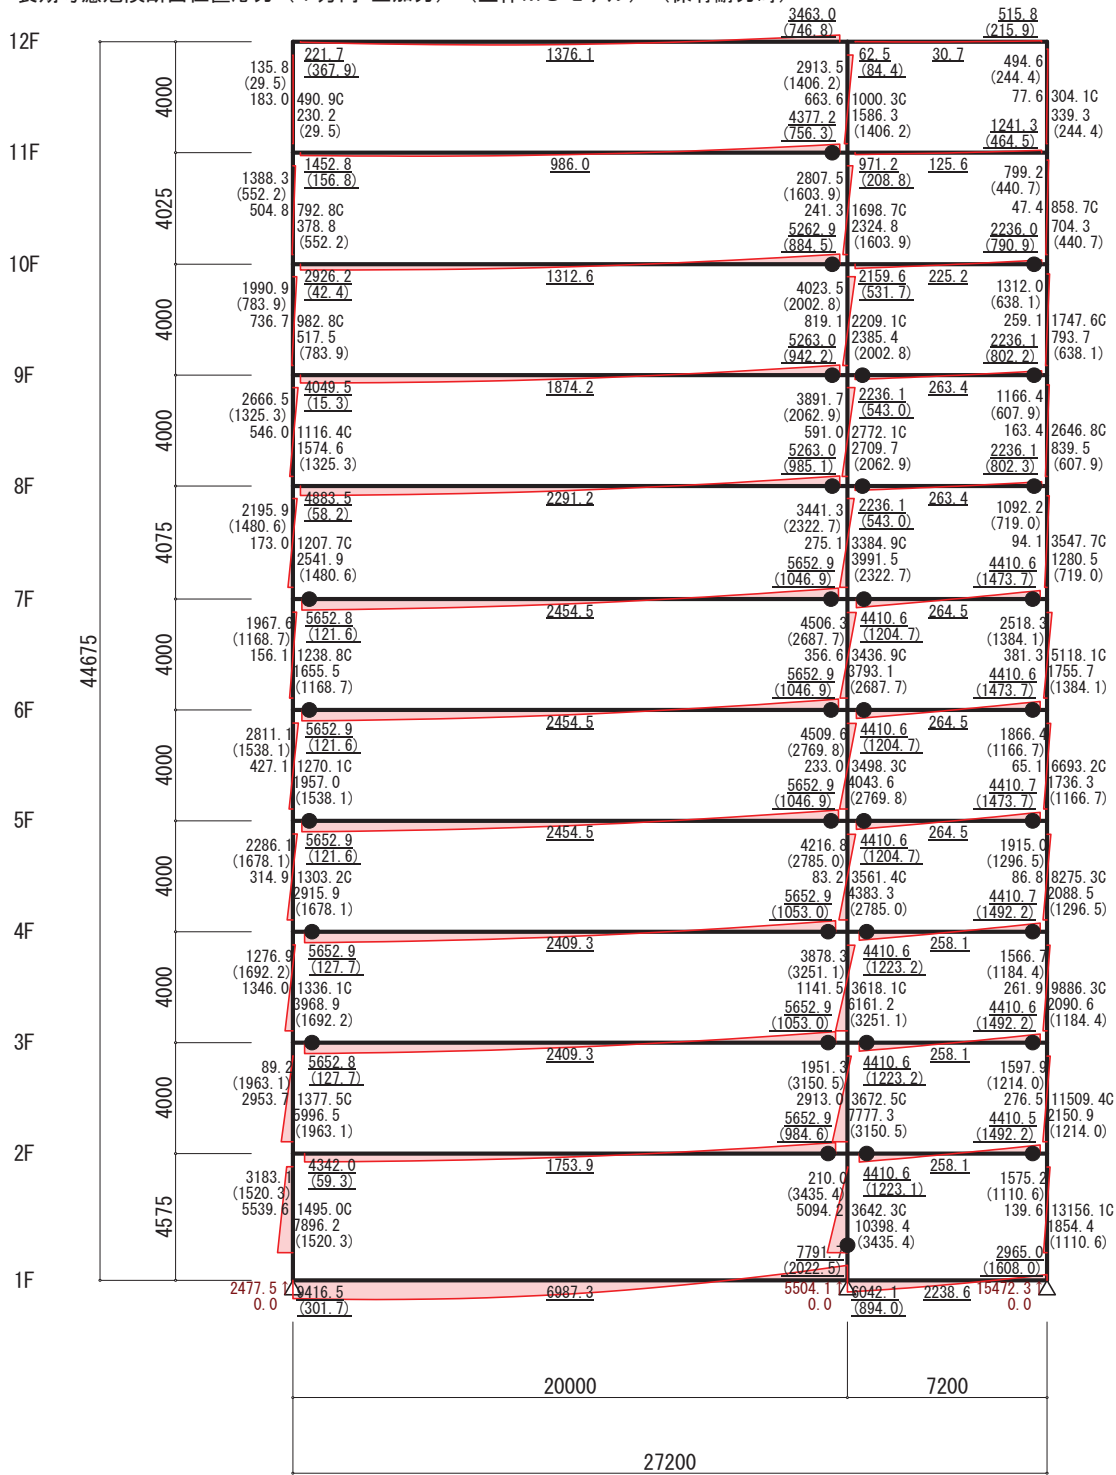


A

B

C

2 フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

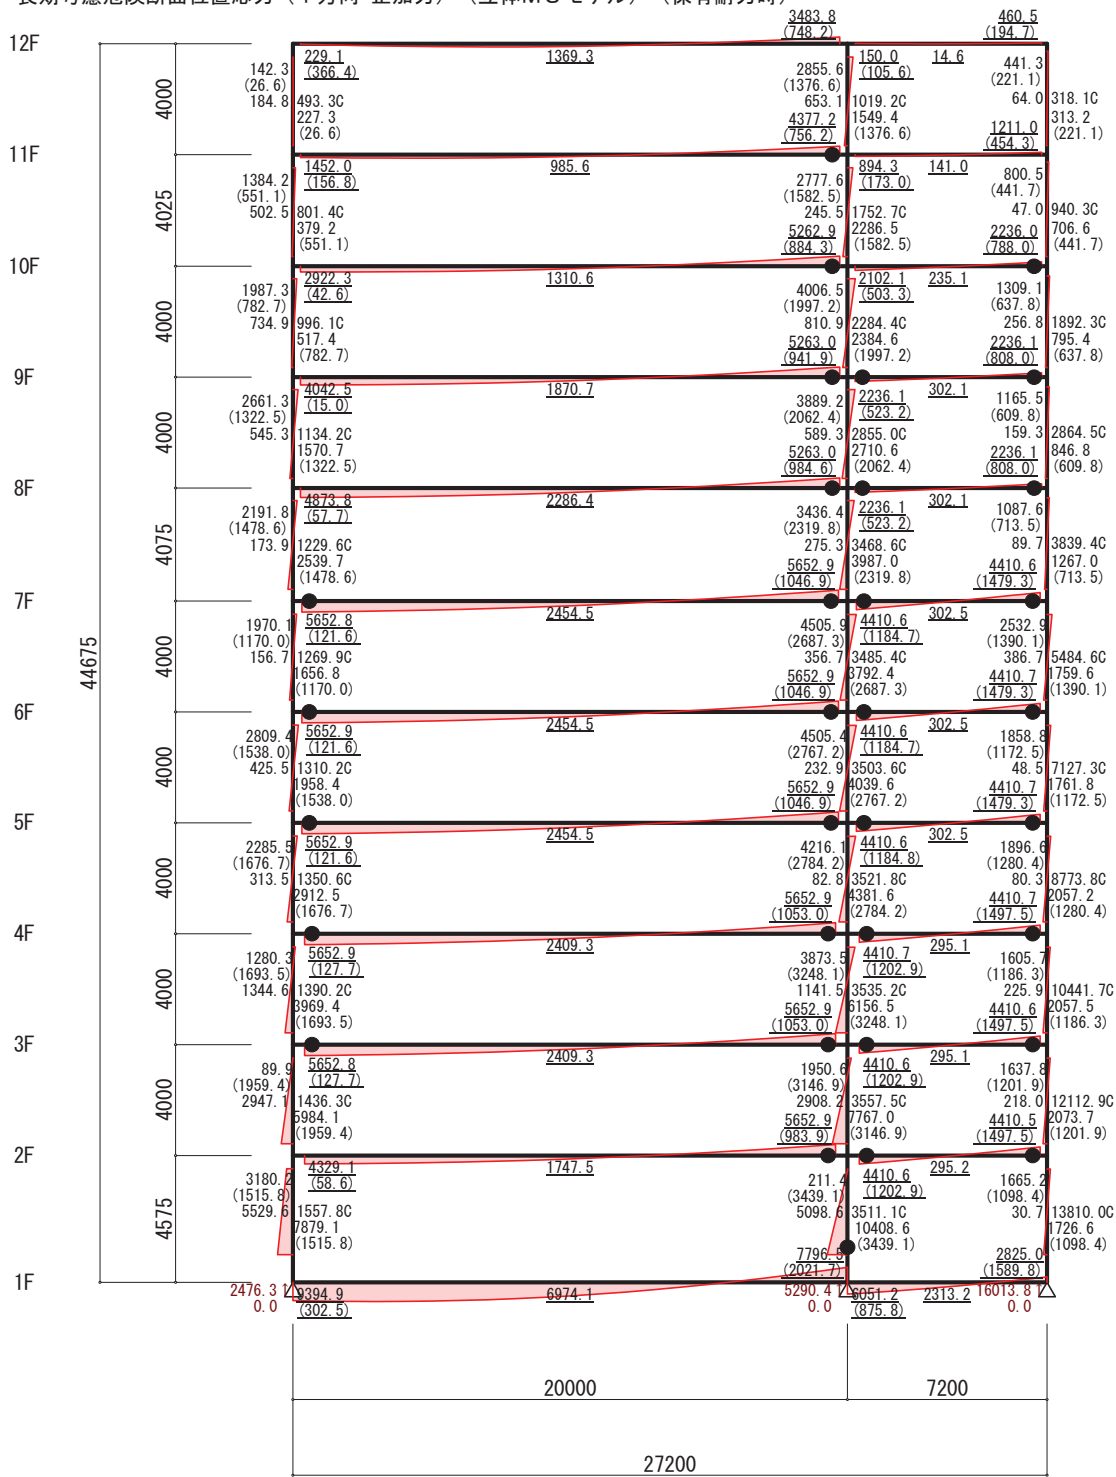

断面位置 (断面位置)		断面位置 (断面位置)		断面位置 (断面位置)	
断面位置 (断面位置)		断面位置 (断面位置)		断面位置 (断面位置)	
4467.5	4000	227.0 (366.9)	1372.1	3476.3 (747.7)	478.1 (202.6)
140.2 (27.0)	4000	2879.3 (1389.5)	114.5 (97.7)	23.5	459.4 (225.1)
183.4	4000	493.9C 226.6 (27.0)	1016.0C 1567.2 (1389.5)	75.3	341.8C 308.7 (225.1)
1383.5 (551.7)	4025	1452.2 (156.8)	985.7	921.0 (191.5)	113.8
500.8	4025	801.8C 381.9 (551.7)	2784.8 (1588.3)	783.6 (435.2)	921.6C 701.2 (435.2)
1983.5 (781.1)	4000	2920.6 (42.7)	1309.8	2113.8 (522.0)	192.1
733.8	4000	996.4C 515.9 (781.1)	4009.4 (1999.0)	1311.5 (638.0)	1842.7C 793.8 (638.0)
2657.0 (1321.4)	4000	4035.8 (14.6)	1867.4	2236.1 (540.1)	253.2
542.7	4000	1134.8C 1571.6 (1321.4)	3890.3 (2063.3)	1162.4 (607.2)	2783.4C 841.5 (607.2)
2192.8 (1478.6)	4075	4875.2 (57.8)	2287.1	2236.1 (540.1)	253.2
173.0	4075	1230.0C 2538.8 (1478.6)	3438.6 (2321.0)	1087.9 (714.7)	3725.1C 1270.7 (714.7)
1970.7 (1170.5)	4000	5652.8 (121.6)	2454.5	4410.6 (1201.6)	254.8
156.5	4000	1270.3C 1657.7 (1170.5)	4508.9 (2688.5)	2524.0 (1385.7)	5340.6C 1754.9 (1385.7)
2808.2 (1538.1)	4000	5652.8 (121.6)	2454.5	4410.6 (1201.6)	254.7
424.2	4000	1310.5C 9959.8 (1538.1)	4508.9 (2769.1)	1860.2 (1169.1)	6958.1C 1750.0 (1169.1)
2284.7 (1675.4)	4000	5652.9 (121.6)	2454.5	4410.6 (1201.6)	254.8
312.3	4000	1350.9C 2909.2 (1675.4)	4217.8 (2785.7)	1901.1 (1284.3)	8577.0C 2065.0 (1284.3)
1283.7 (1694.4)	4000	5652.9 (127.7)	2409.3	4410.6 (1220.1)	248.3
1342.5	4000	1390.3C 3968.8 (1694.4)	3876.8 (3249.7)	1589.2 (1186.8)	10215.8C 2075.8 (1186.8)
91.2 (1957.2)	4000	5652.8 (127.7)	2409.3	4410.6 (1220.1)	248.3
2942.5	4000	1436.4C 5976.2 (1957.2)	1956.0 (3147.2)	1612.0 (1202.8)	11855.9C 2102.3 (1202.8)
3173.2 (1512.5)	4575	4325.8 (58.4)	1745.8	4410.6 (1220.1)	248.4
5517.5	4575	1558.1C 7861.8 (1512.5)	220.6 (3445.0)	1626.4 (1104.7)	13504.3C 1785.0 (1104.7)
2475.0 0.0	20000	9374.3 (303.5)	6963.2	5166.3 0.0	2287.7 0.0
	27200				

2014/01/18 15:41 — III — 555 / 784 —

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

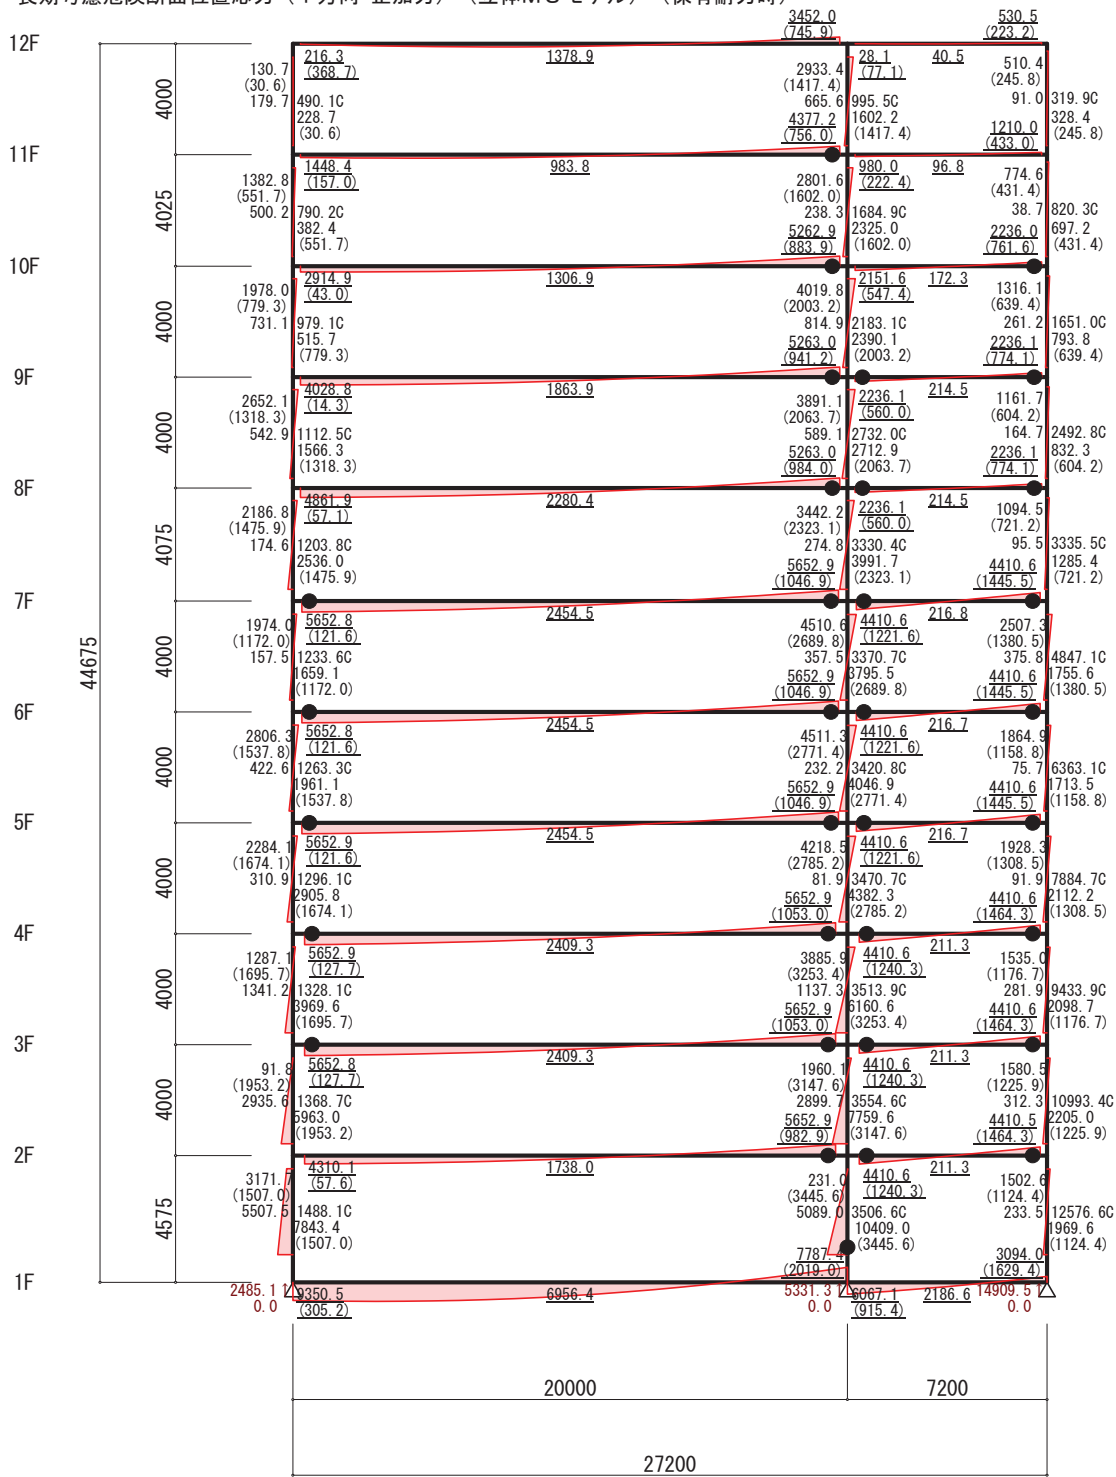


A

B


C

5 フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

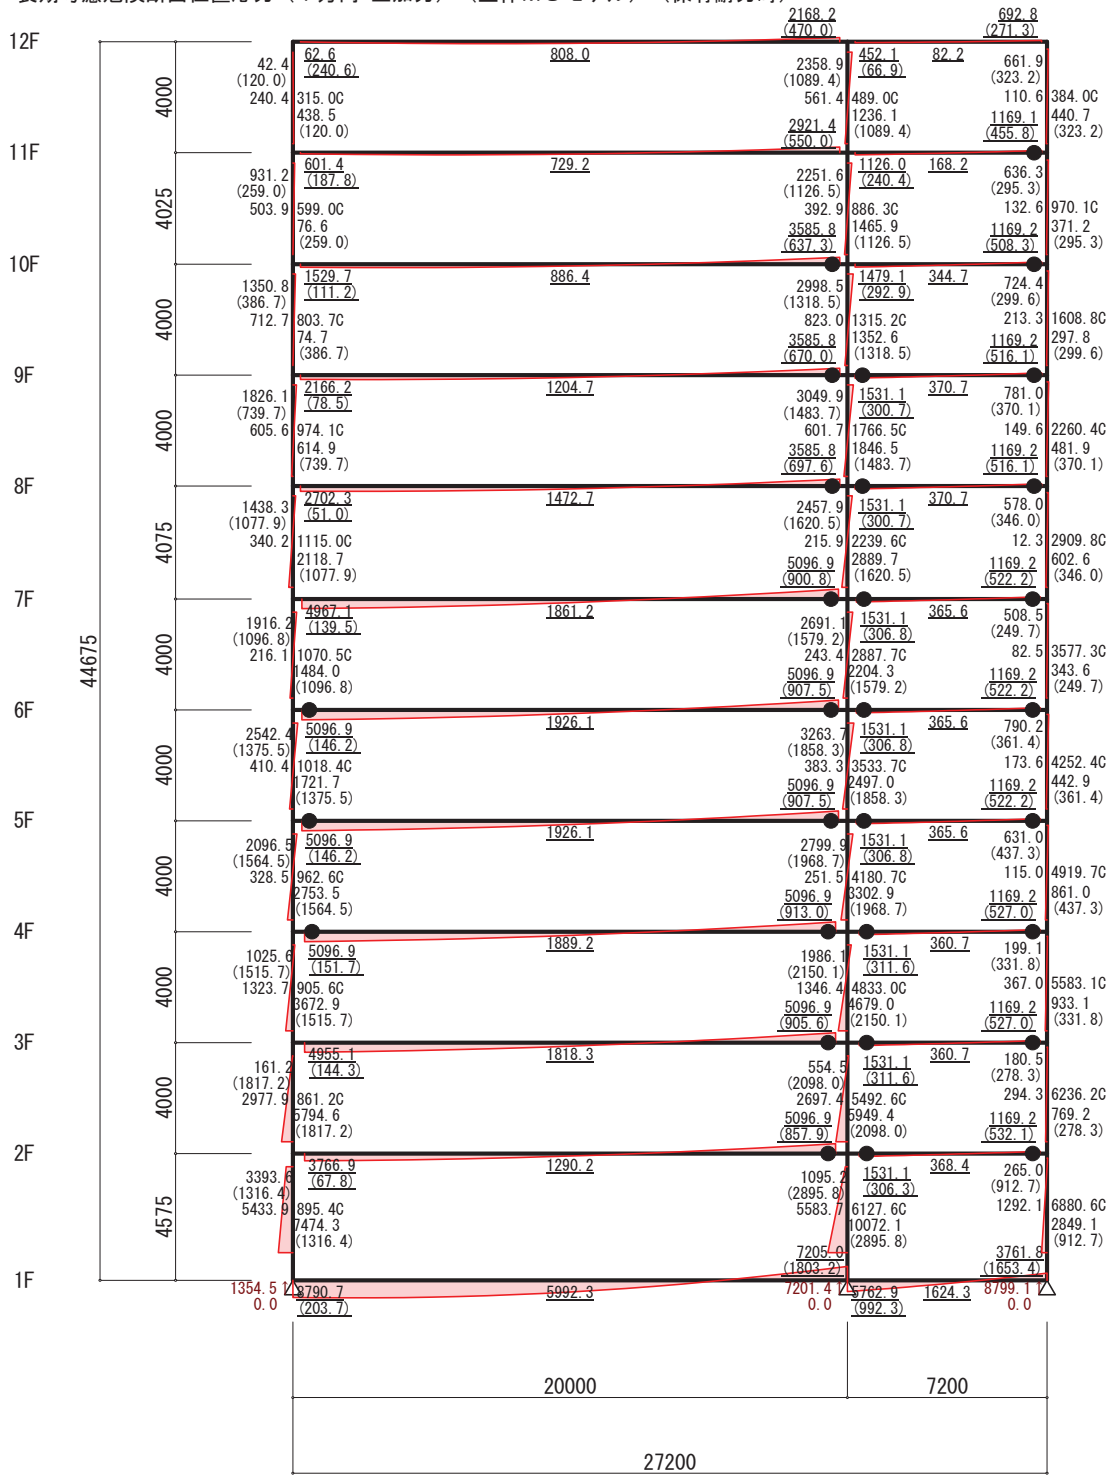


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

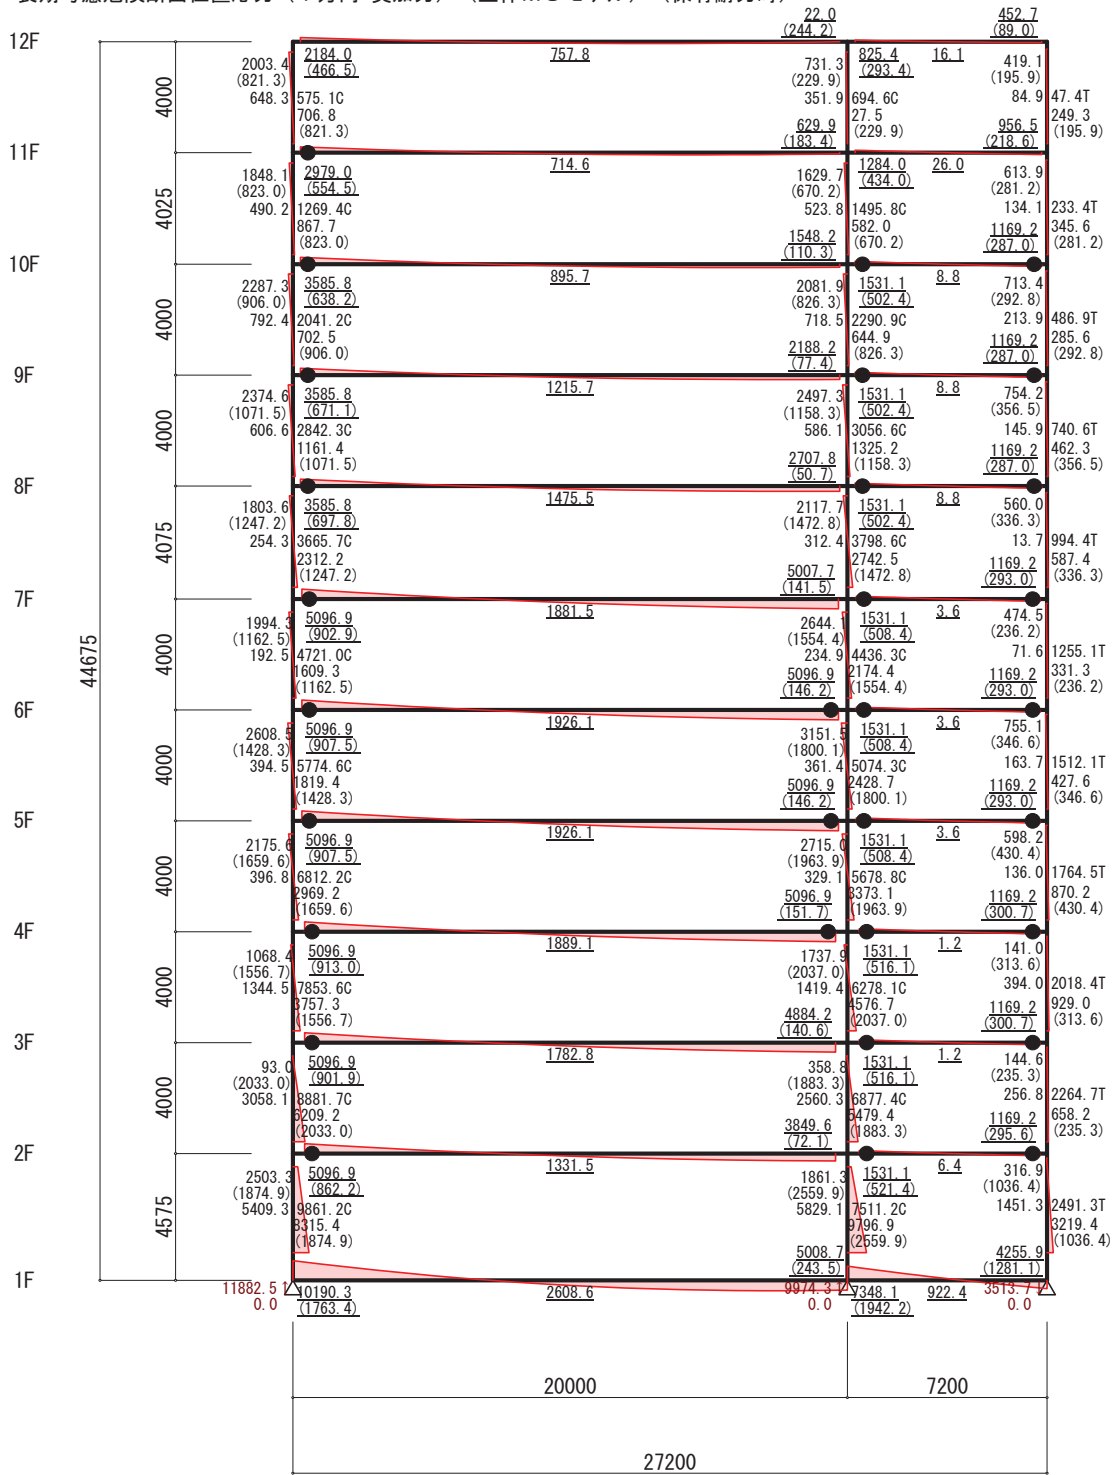


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

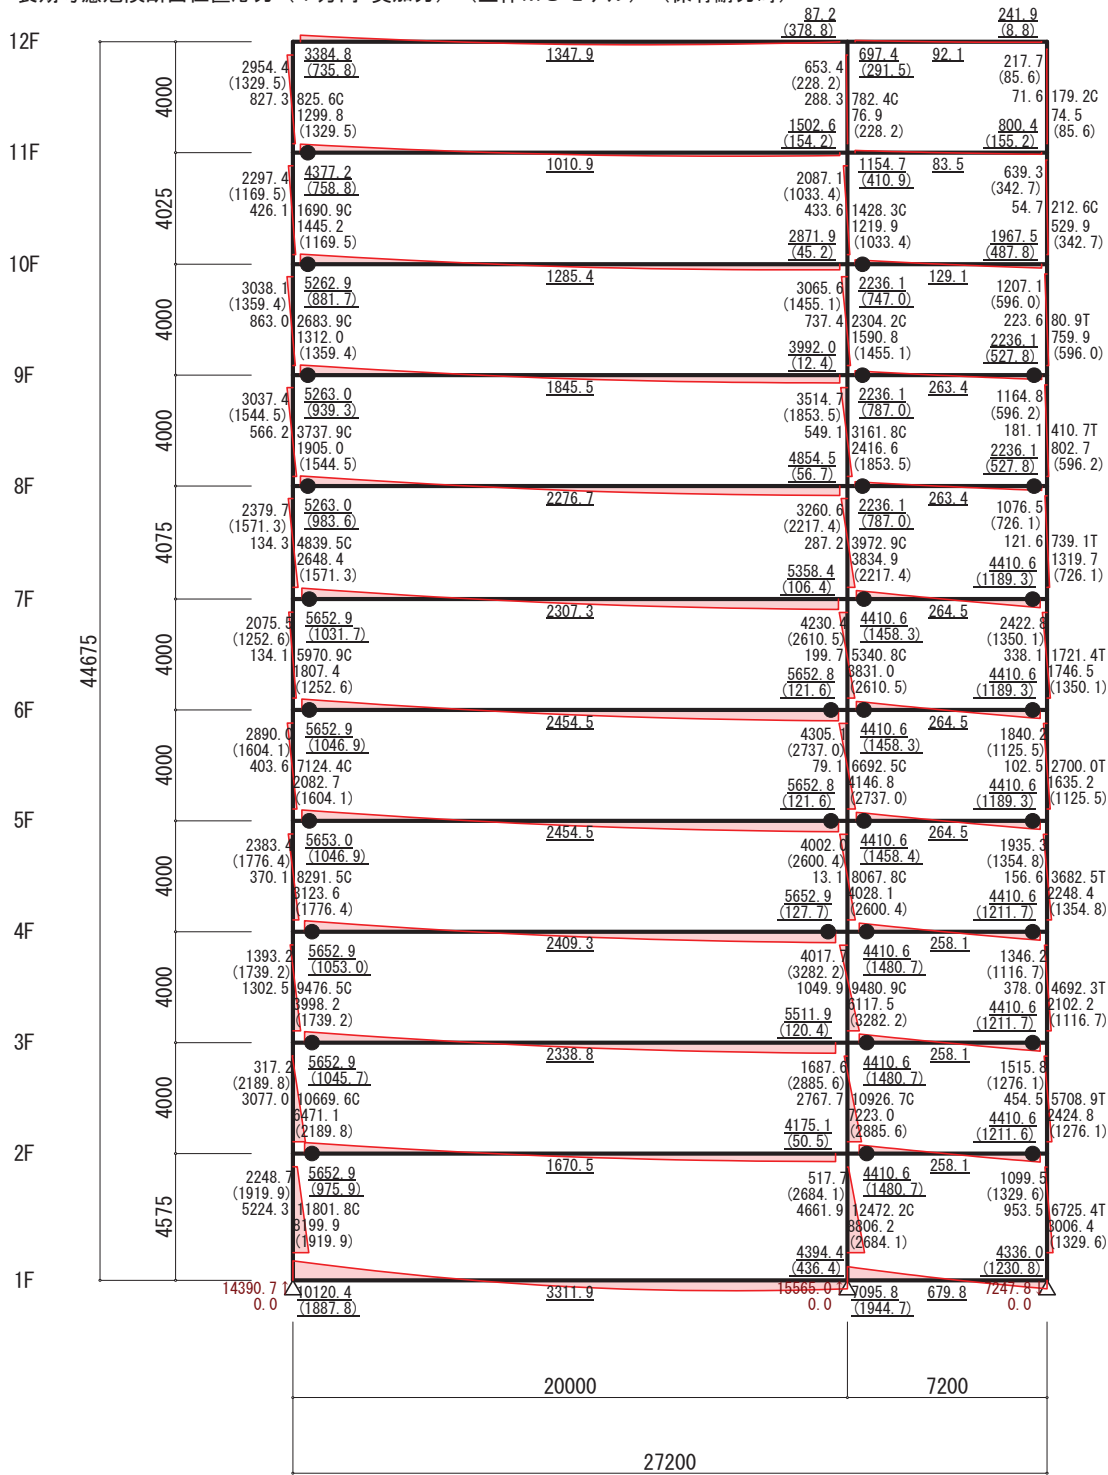

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

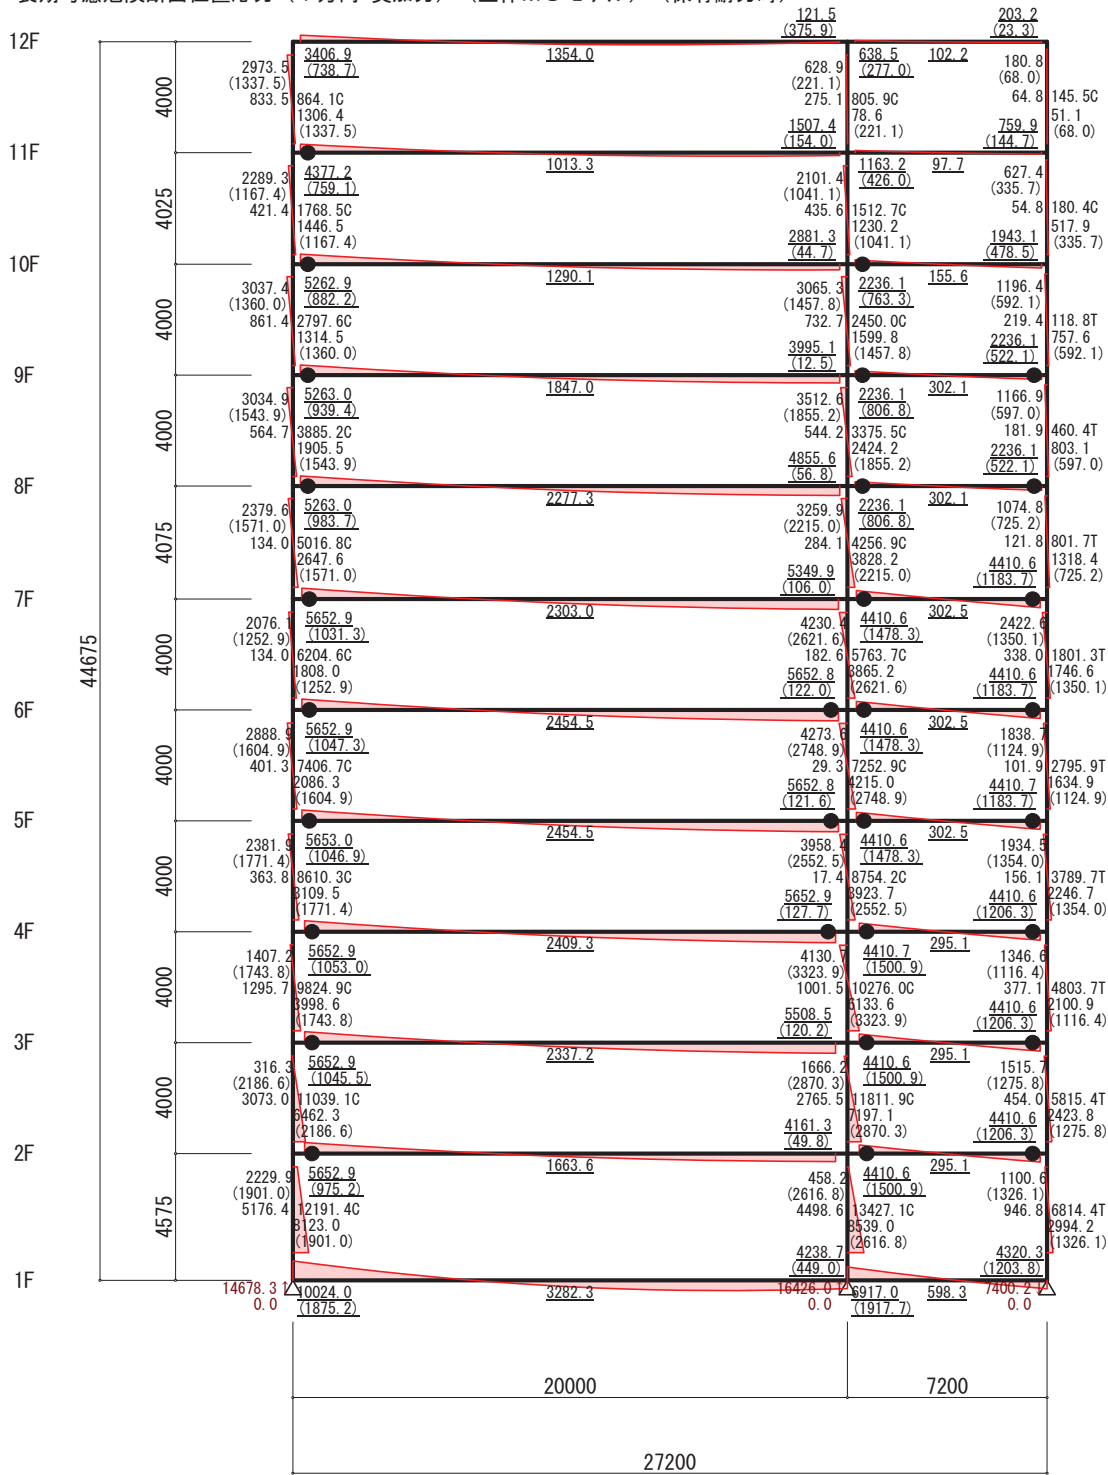

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

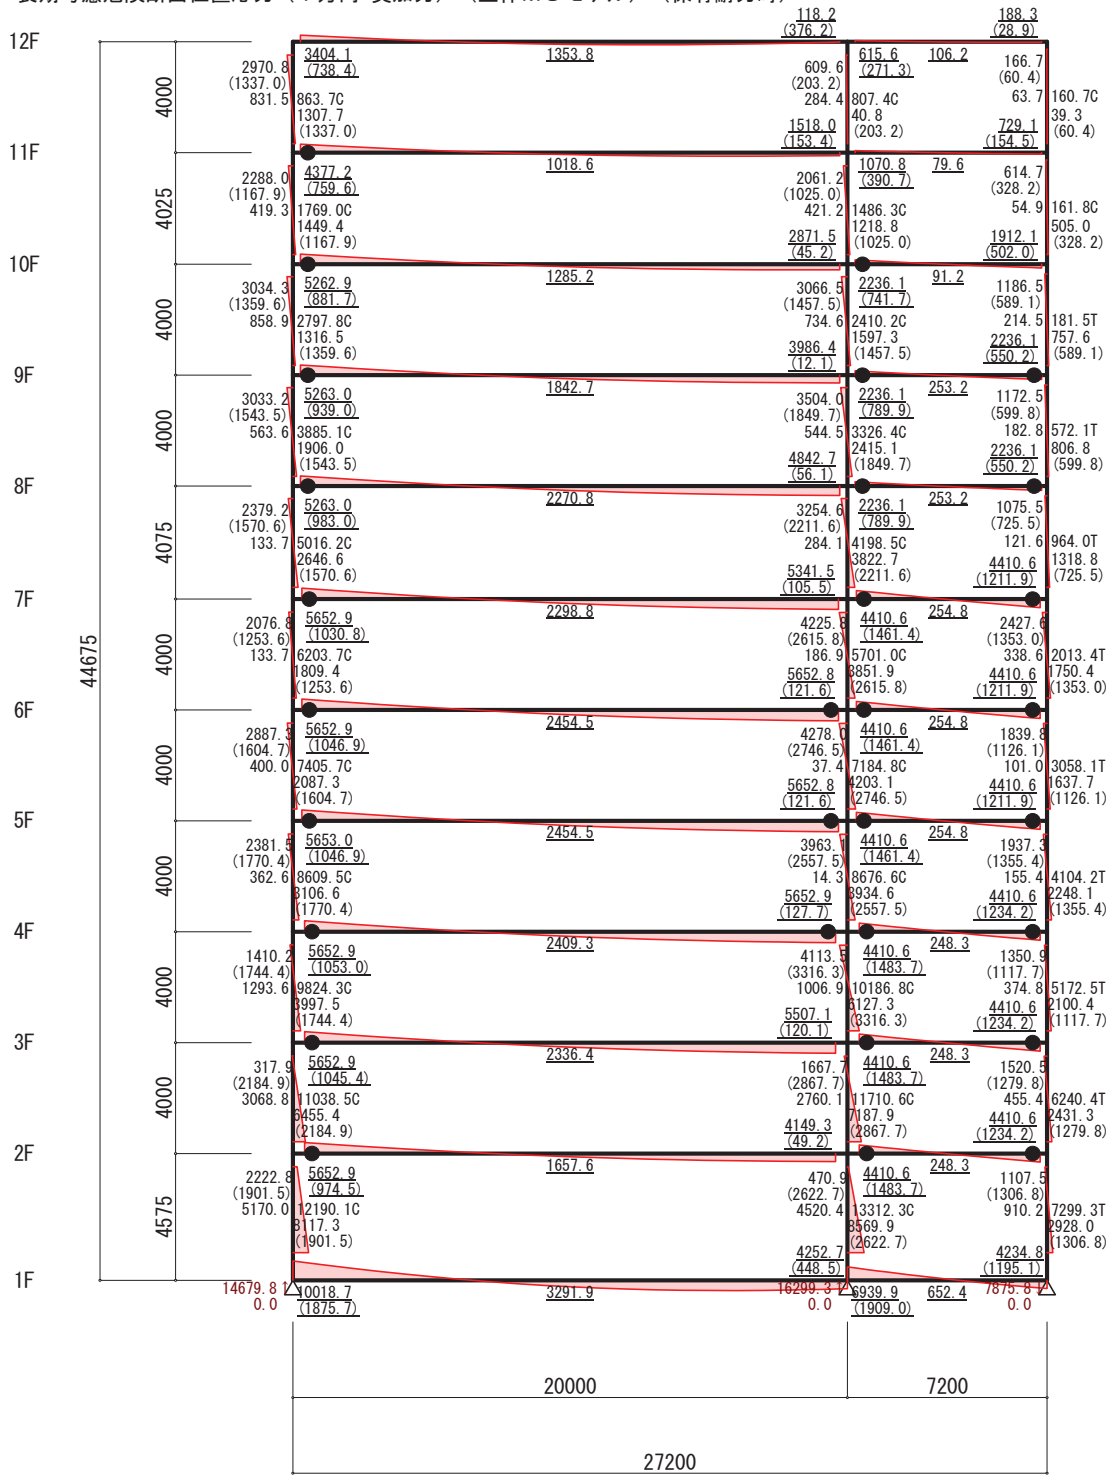


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

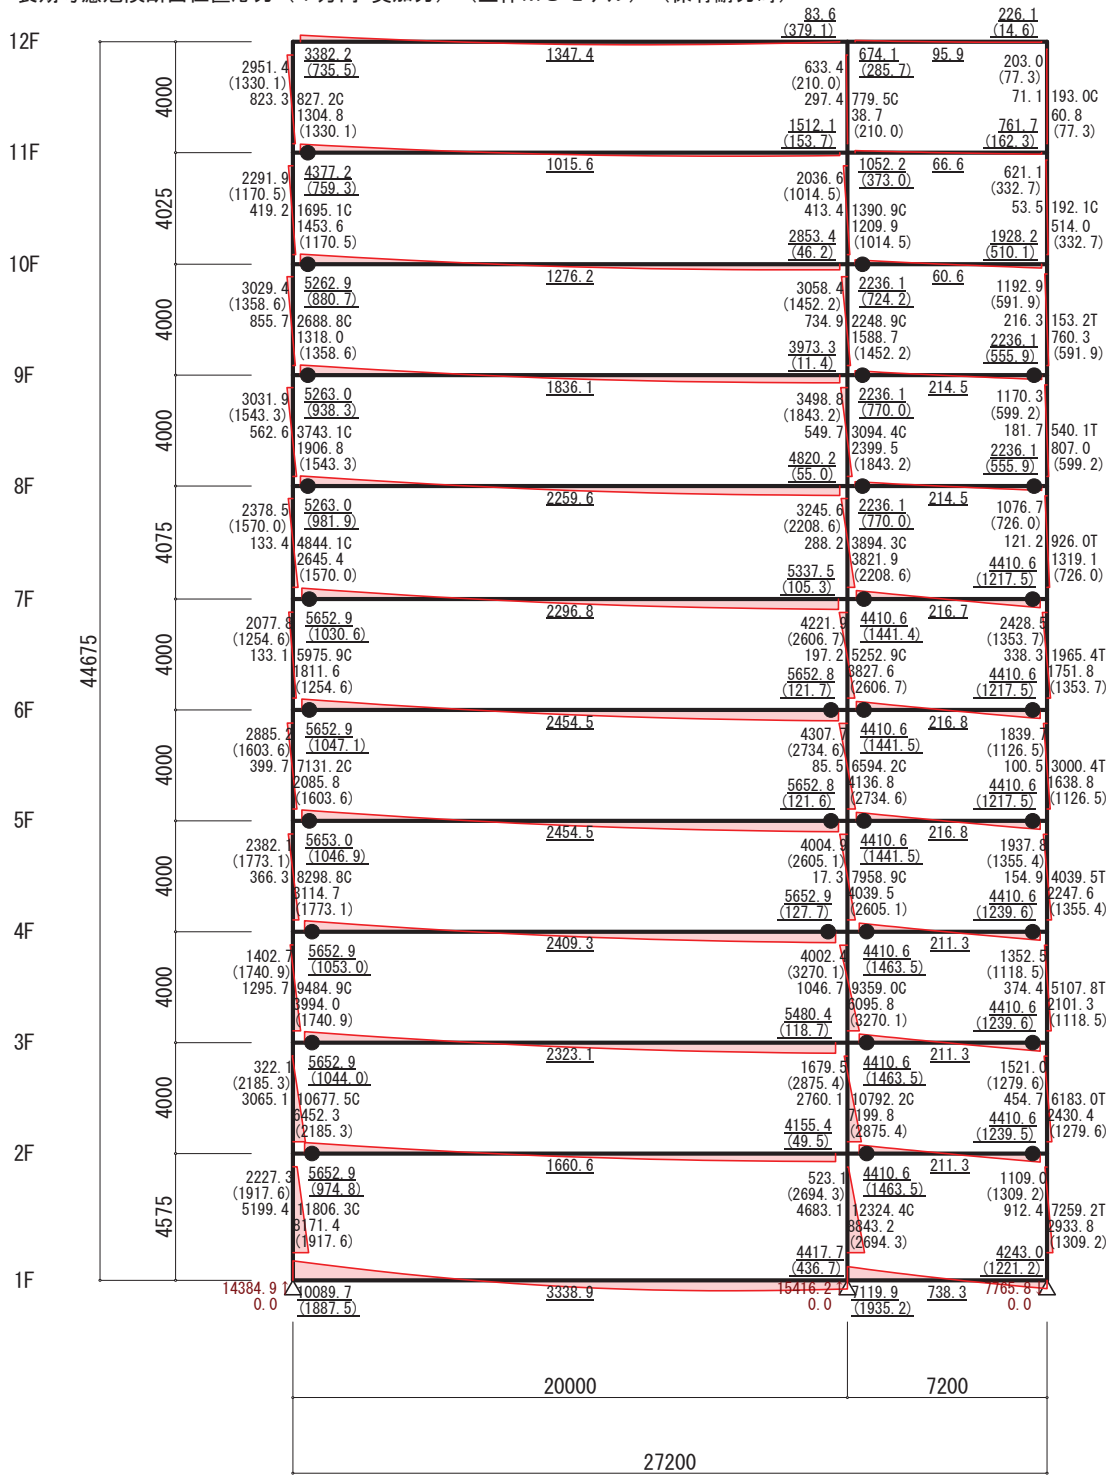


A

B




C

5 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

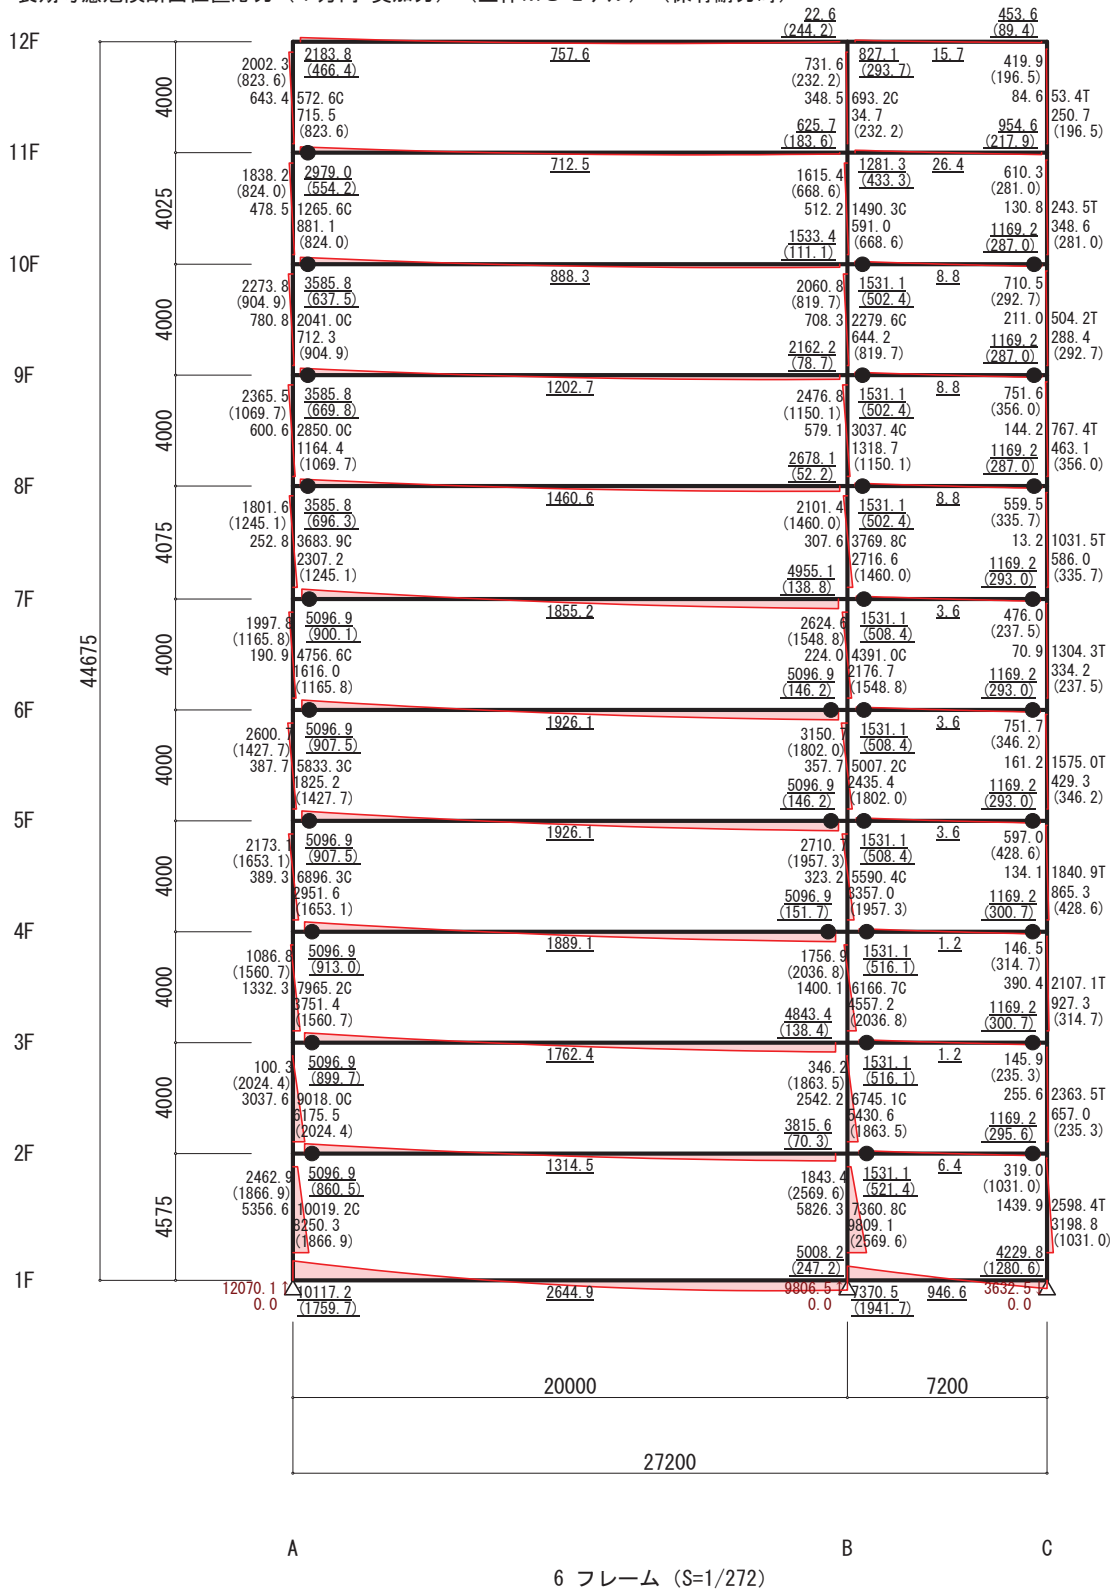

U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

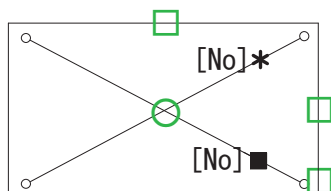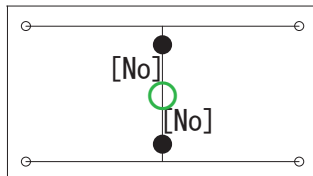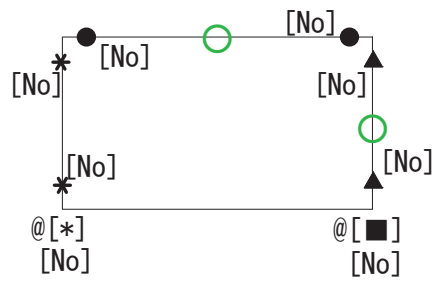


- : 曲げ破壊
 ▲ : セン断破壊
 ■ : 引張破壊
 * : 圧縮破壊
 耐震壁の破壊表示
 ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- [No] : 崩壊荷重ステップ数
 @ : 基礎鉛直バネ
 [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

- : 解析継続する脆性破壊部材
□ : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合：脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

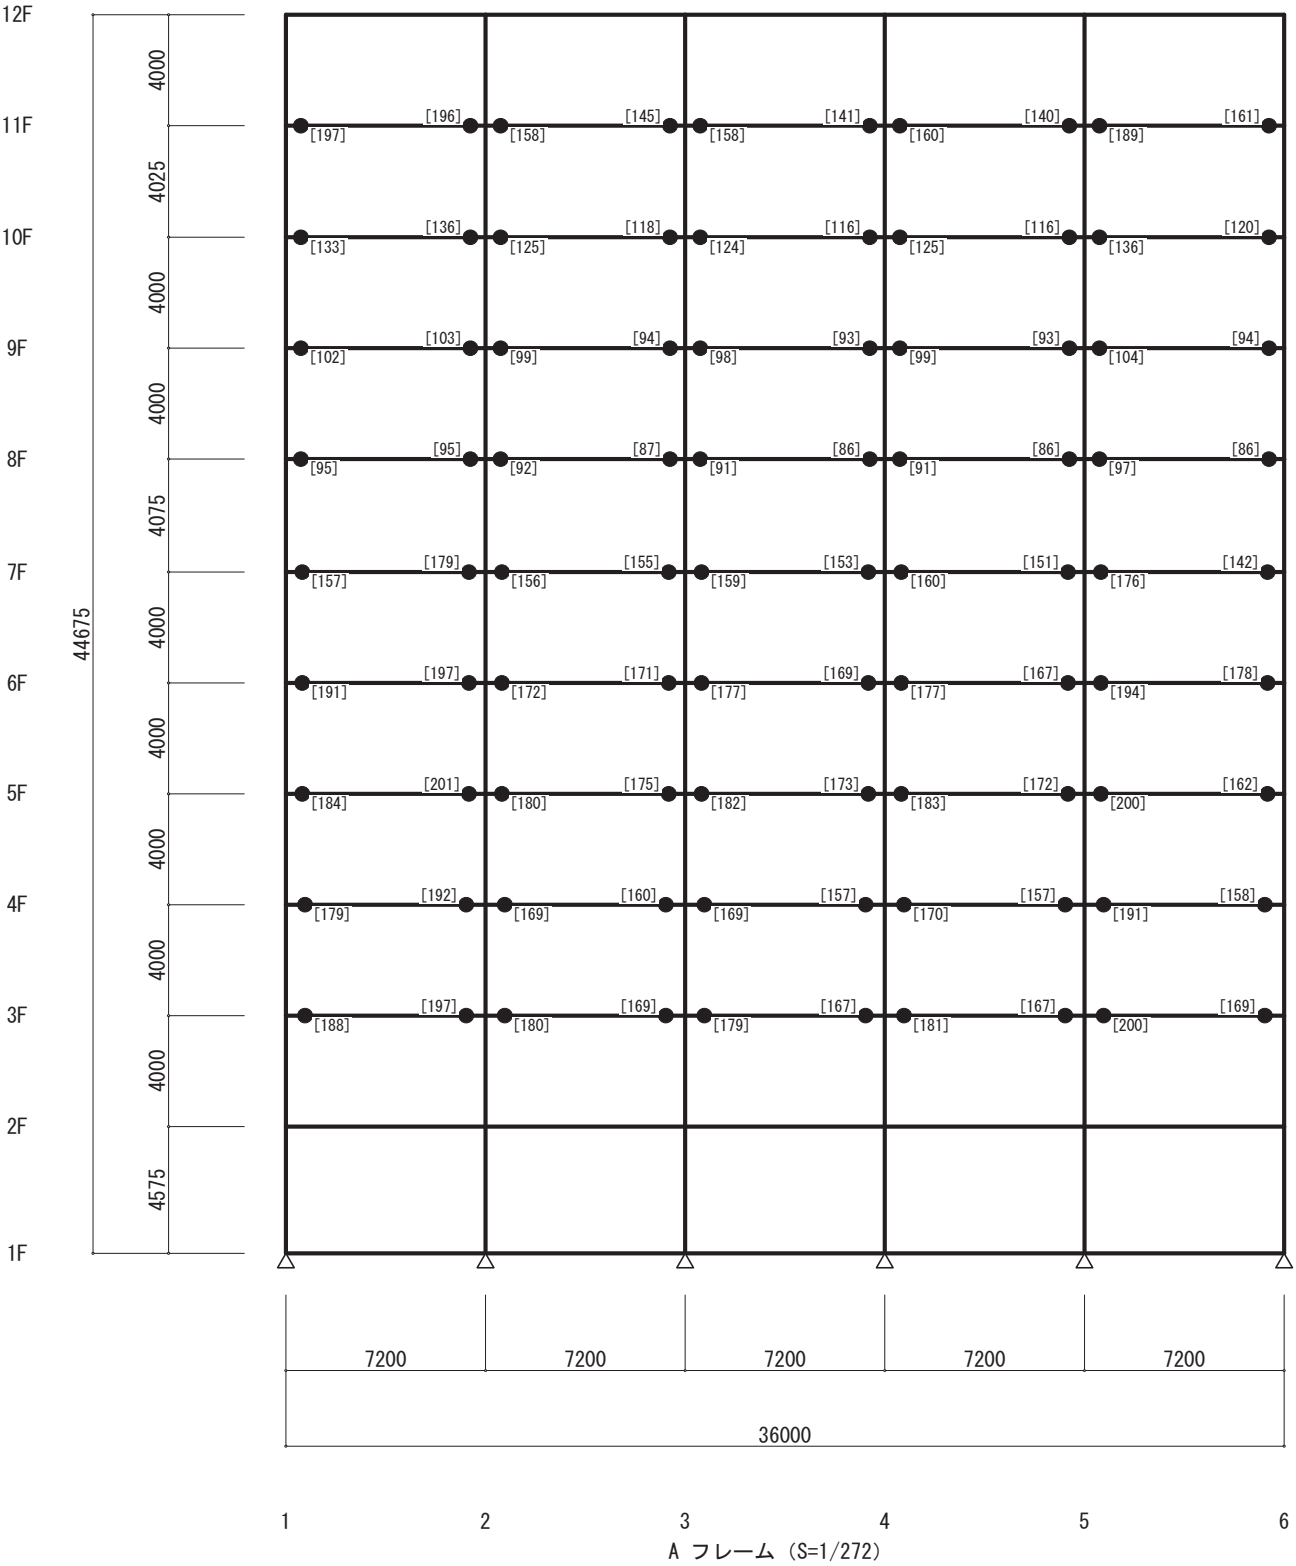


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

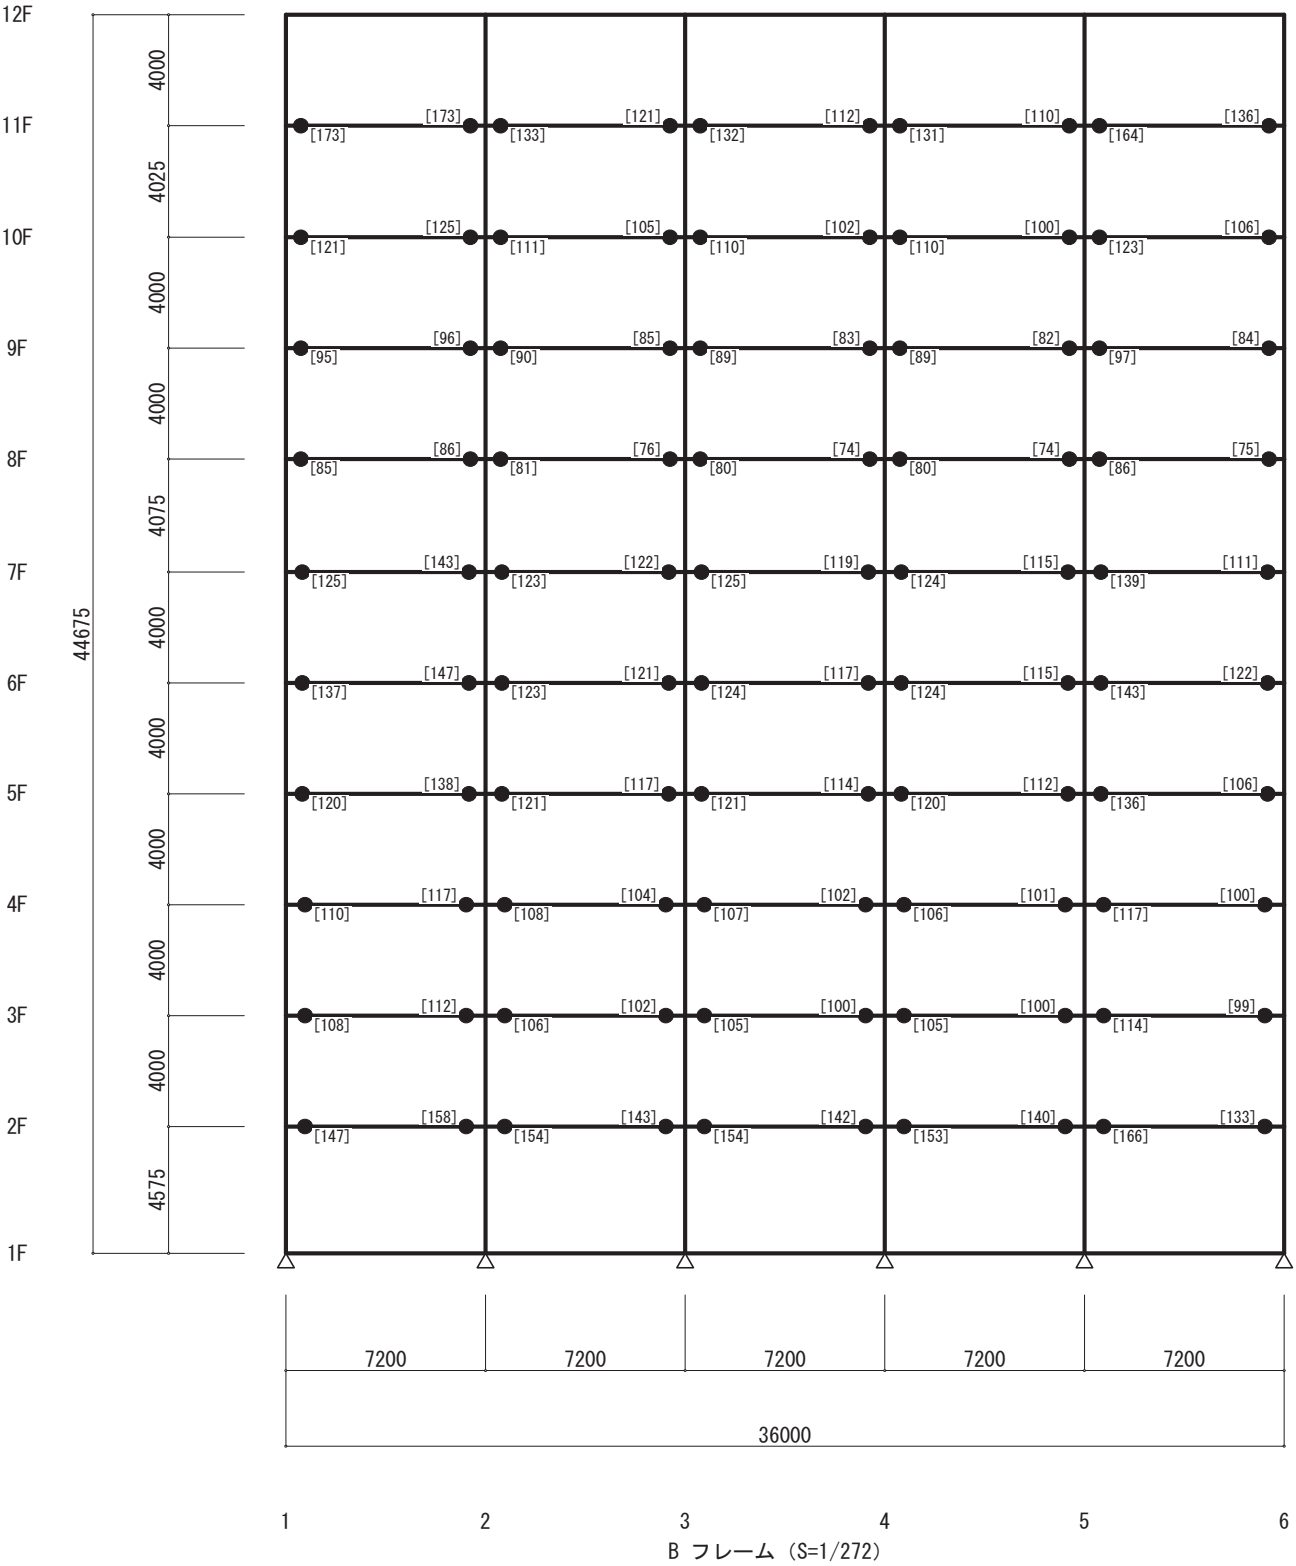


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

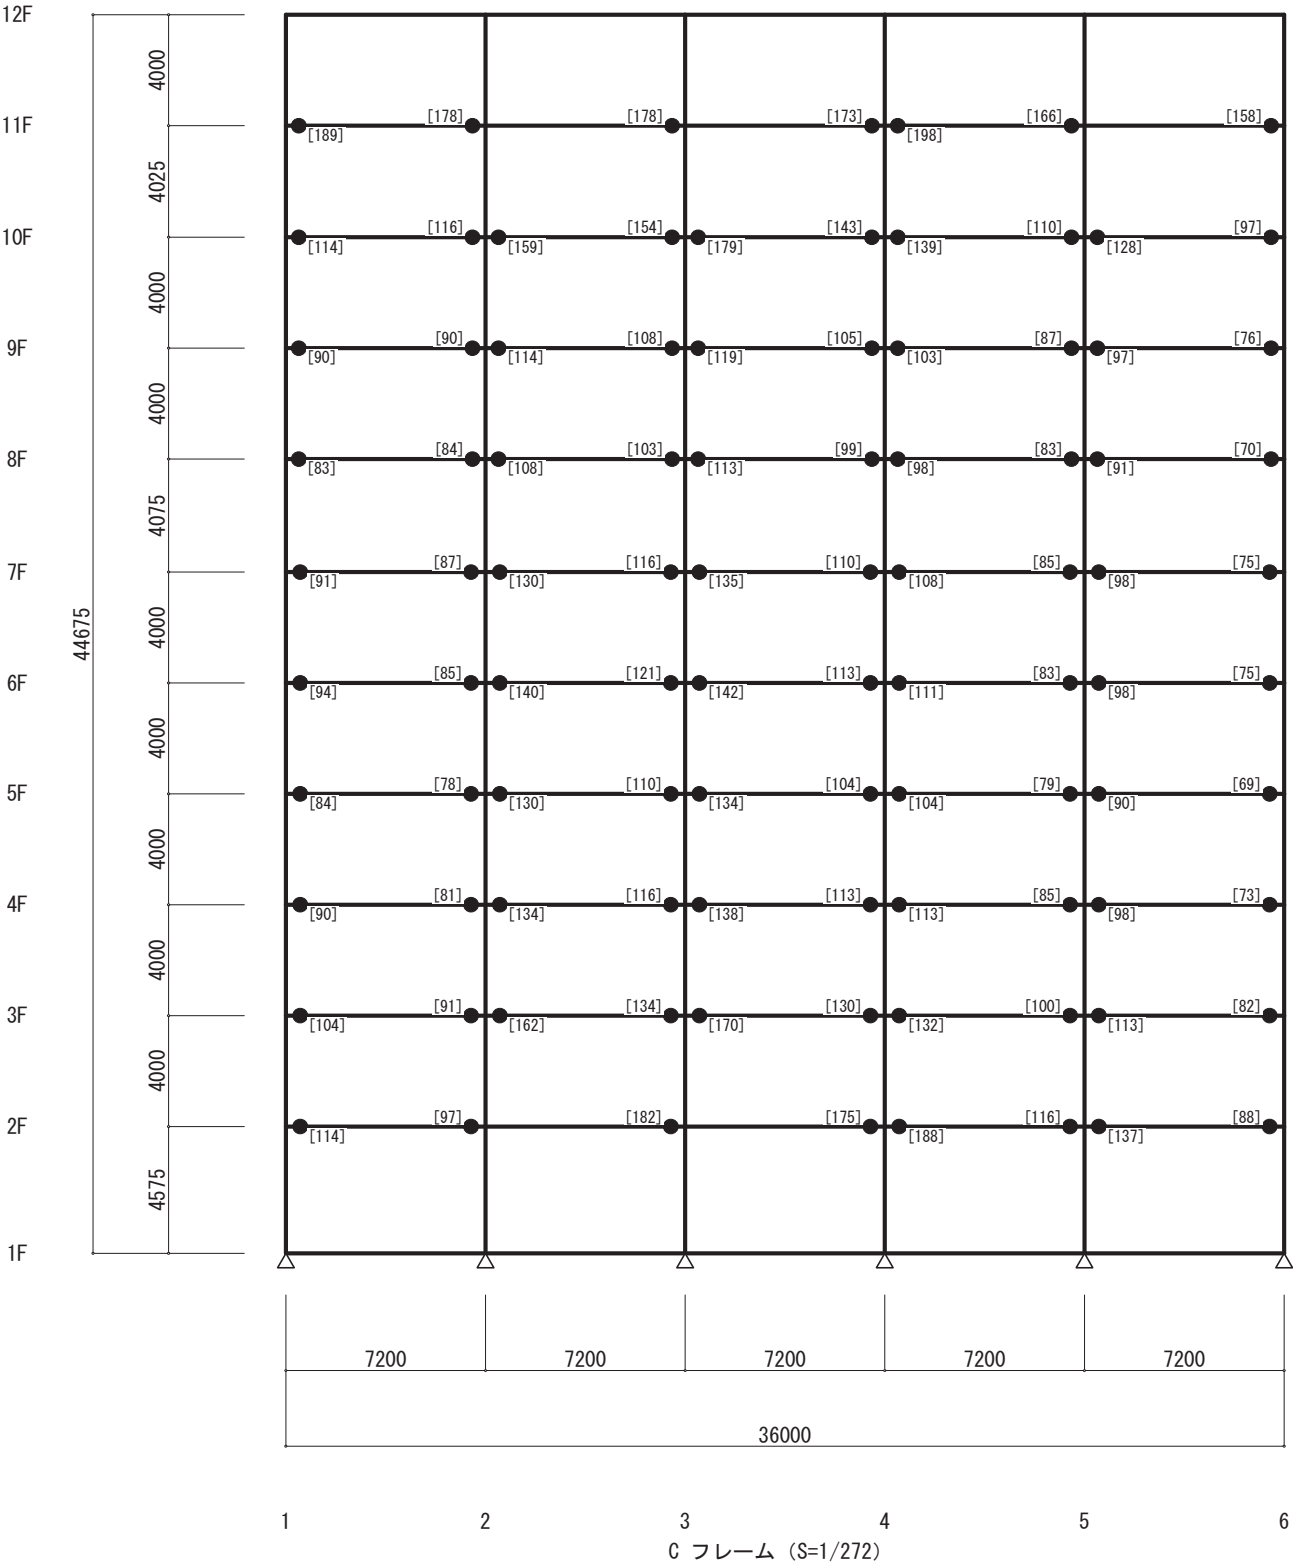


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

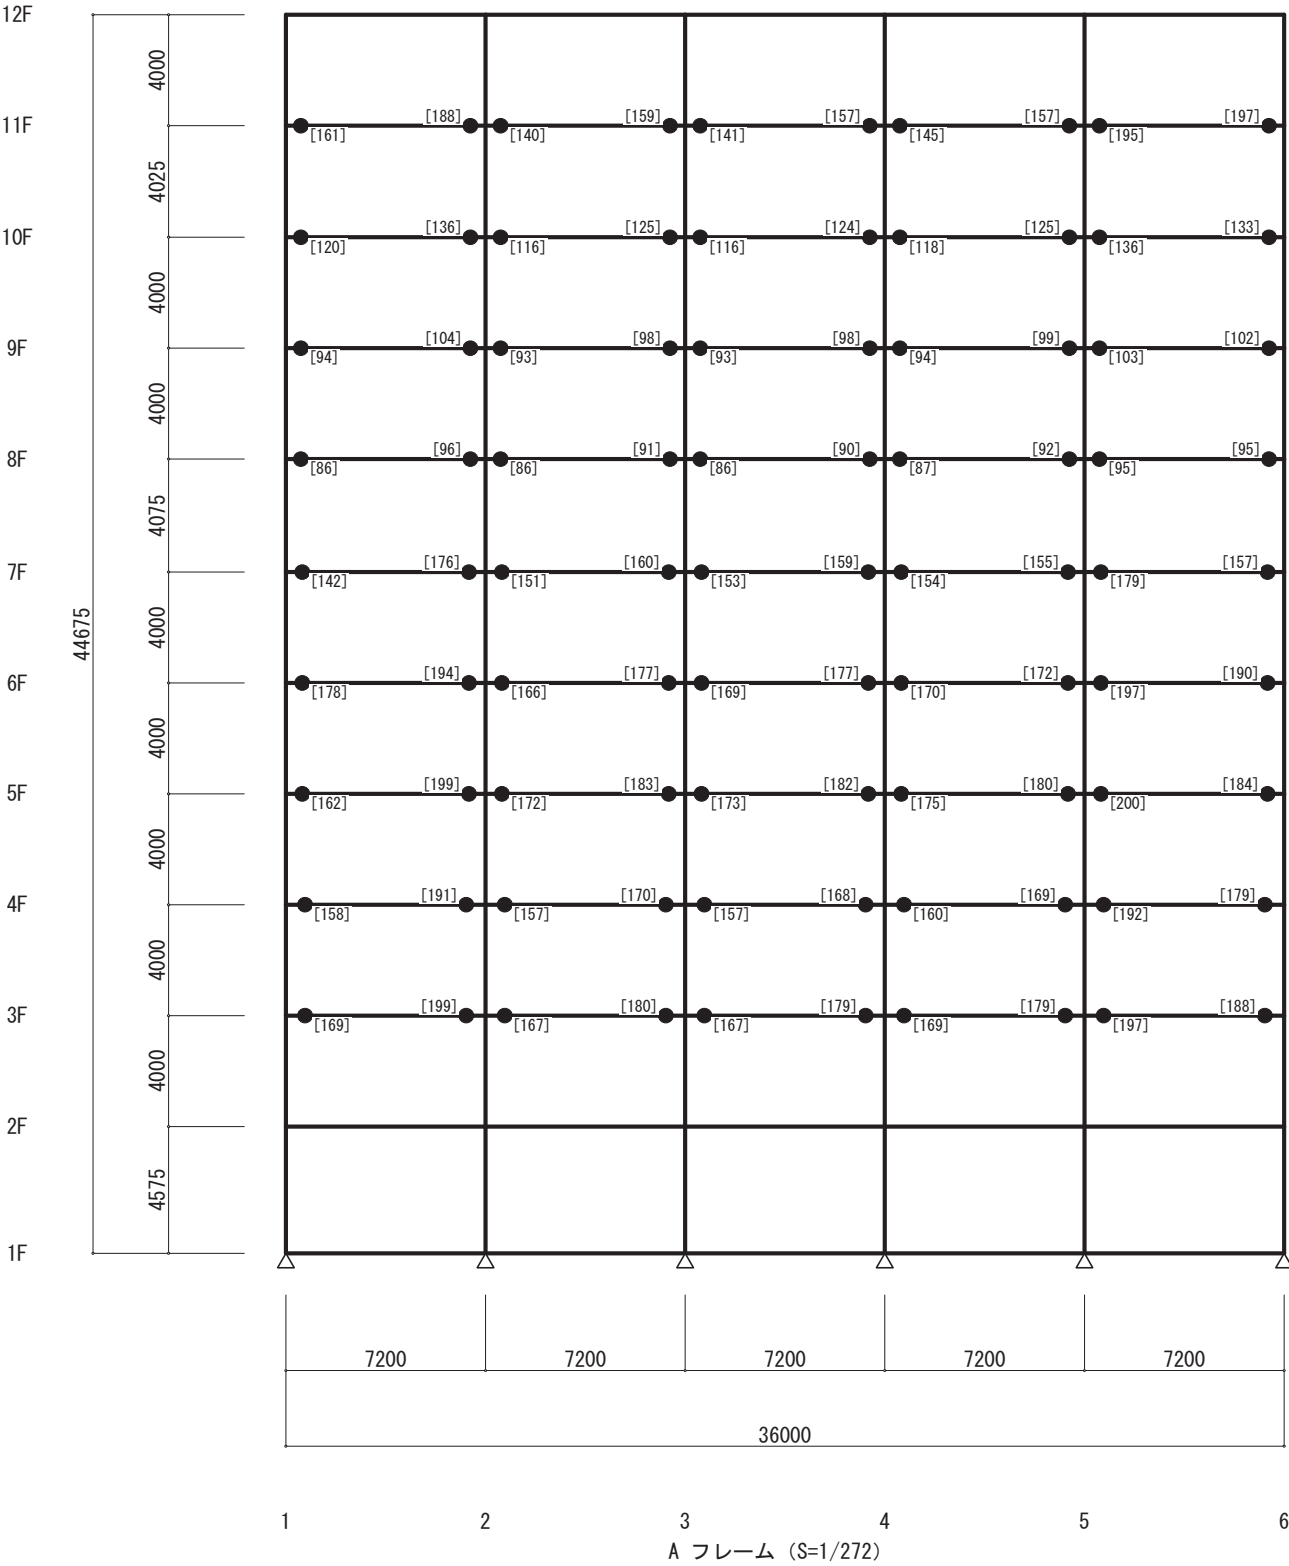


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

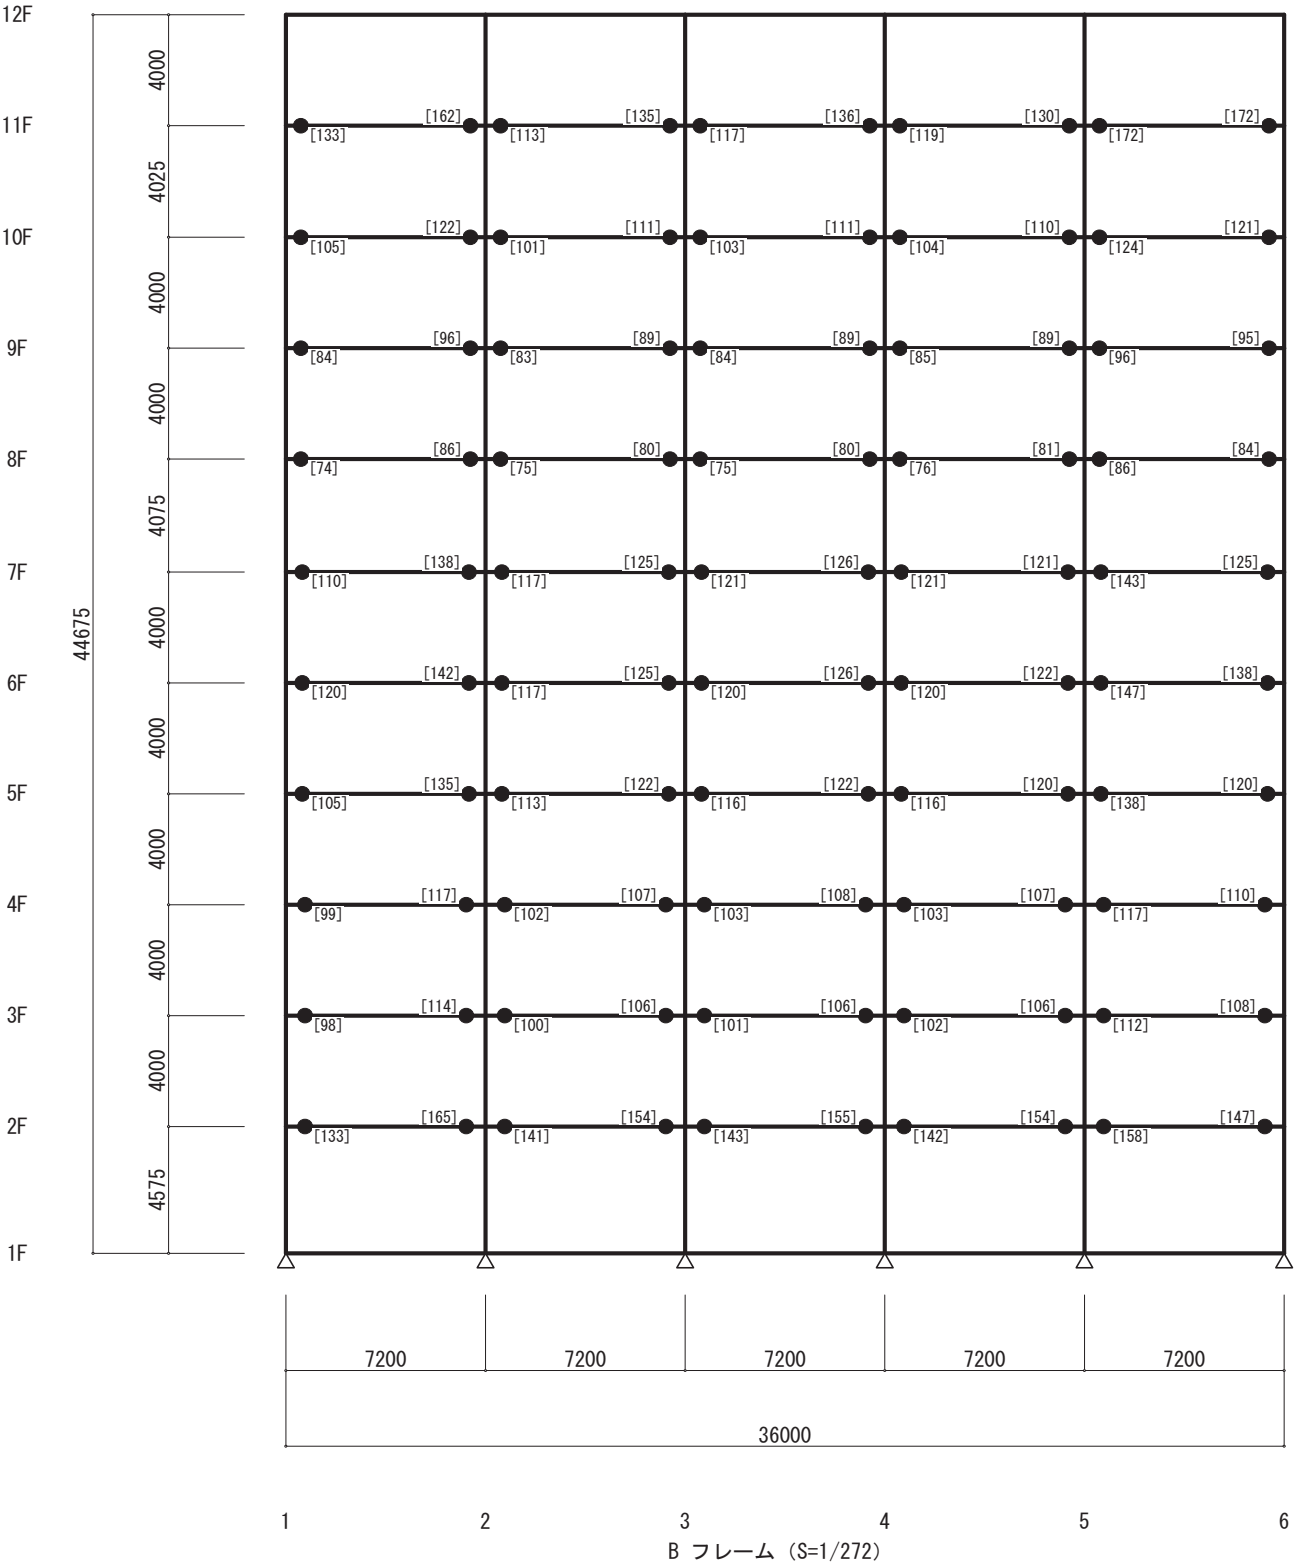


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

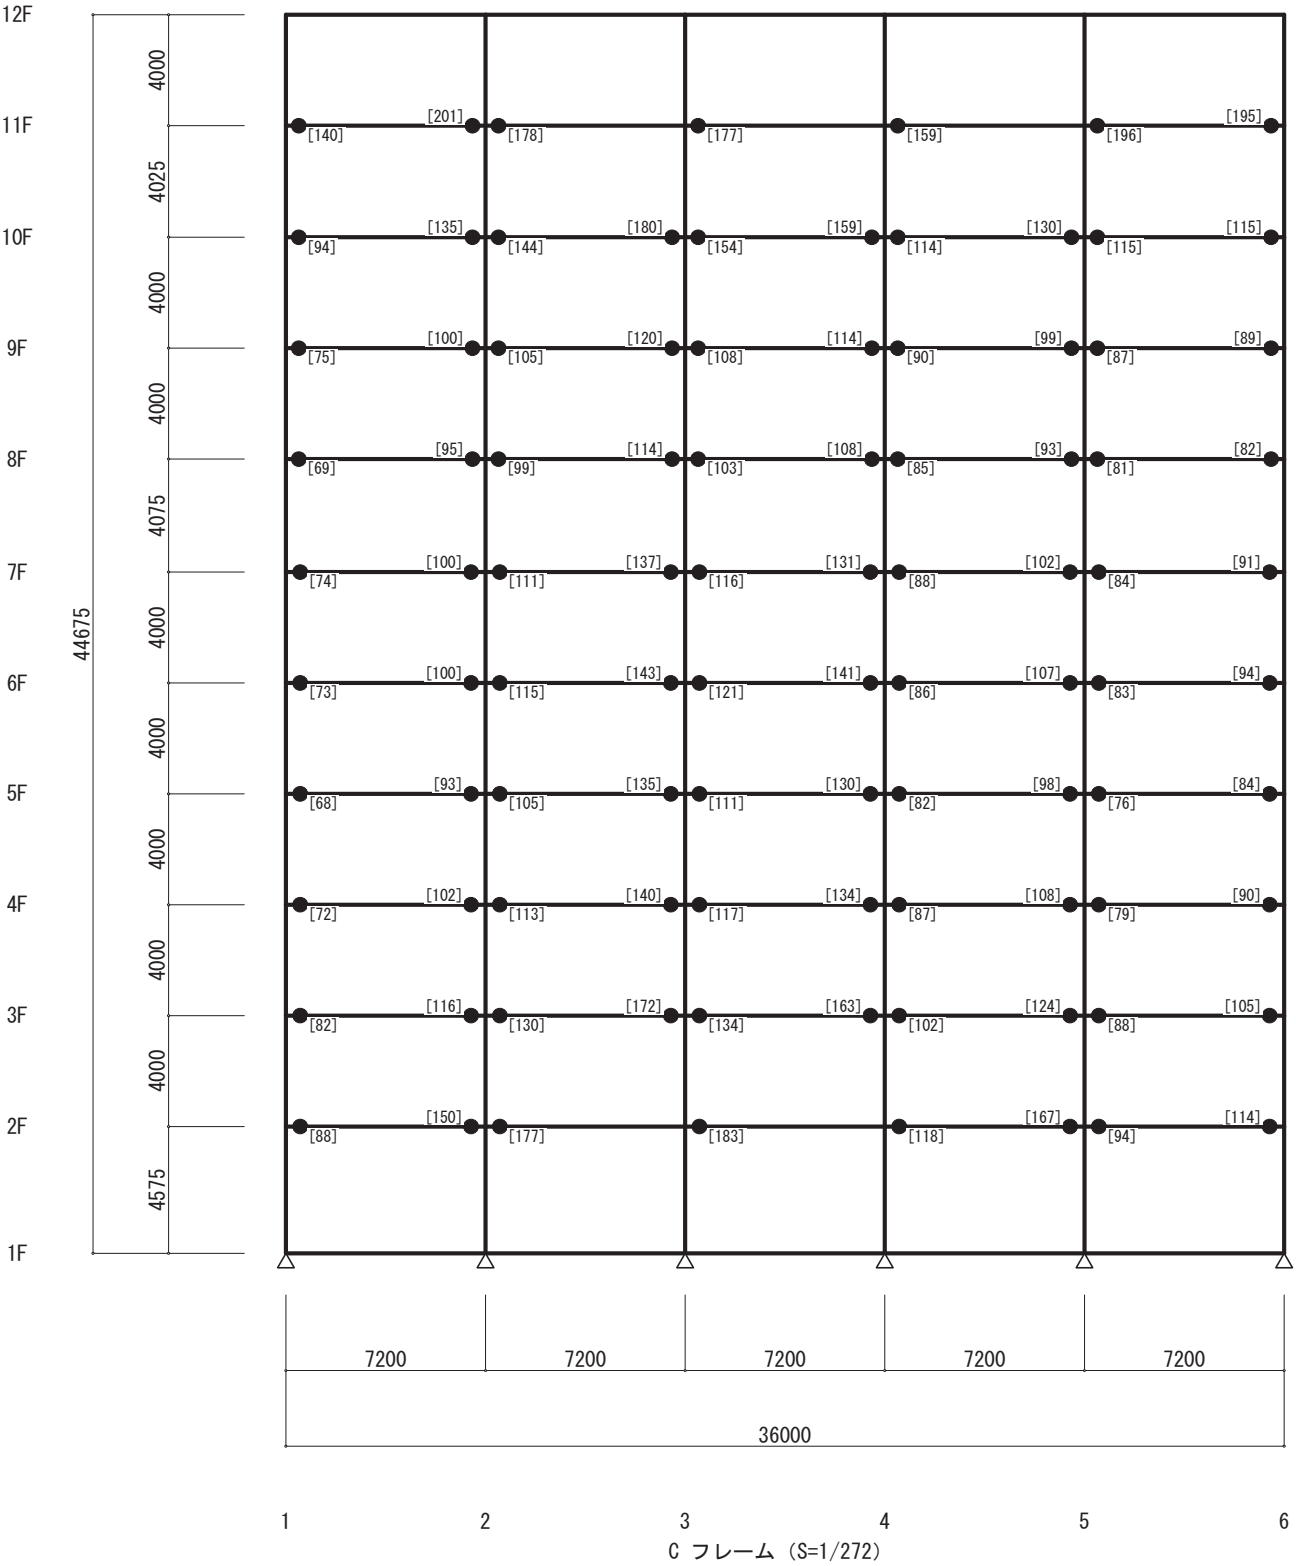


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

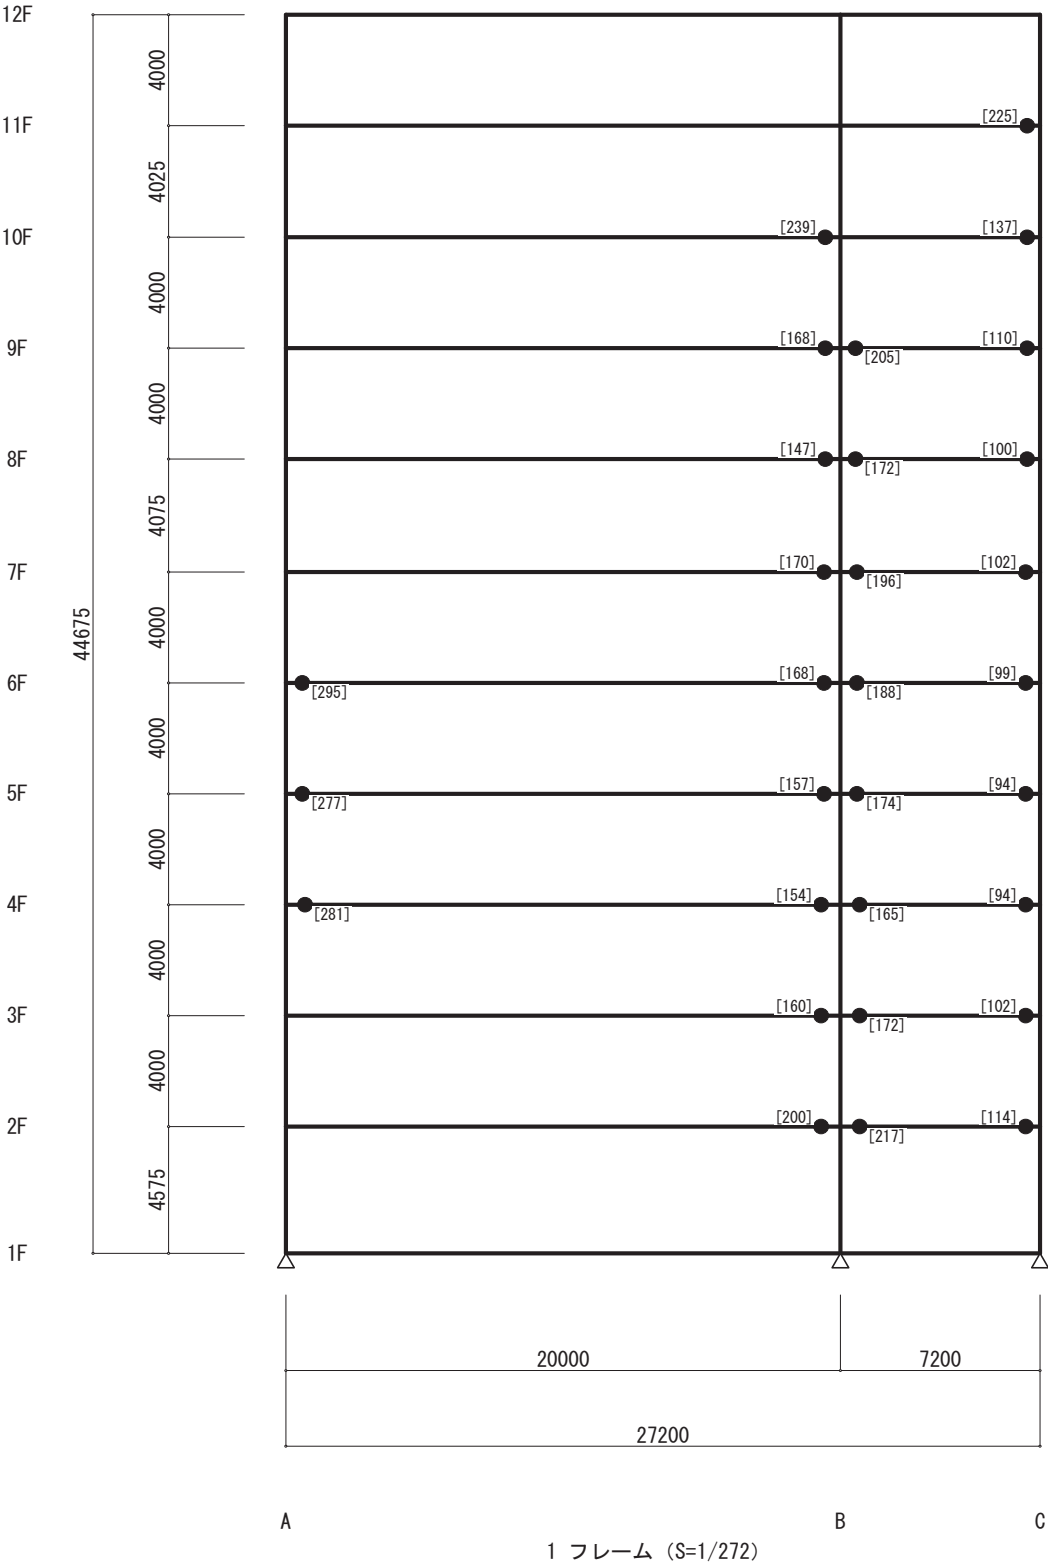


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

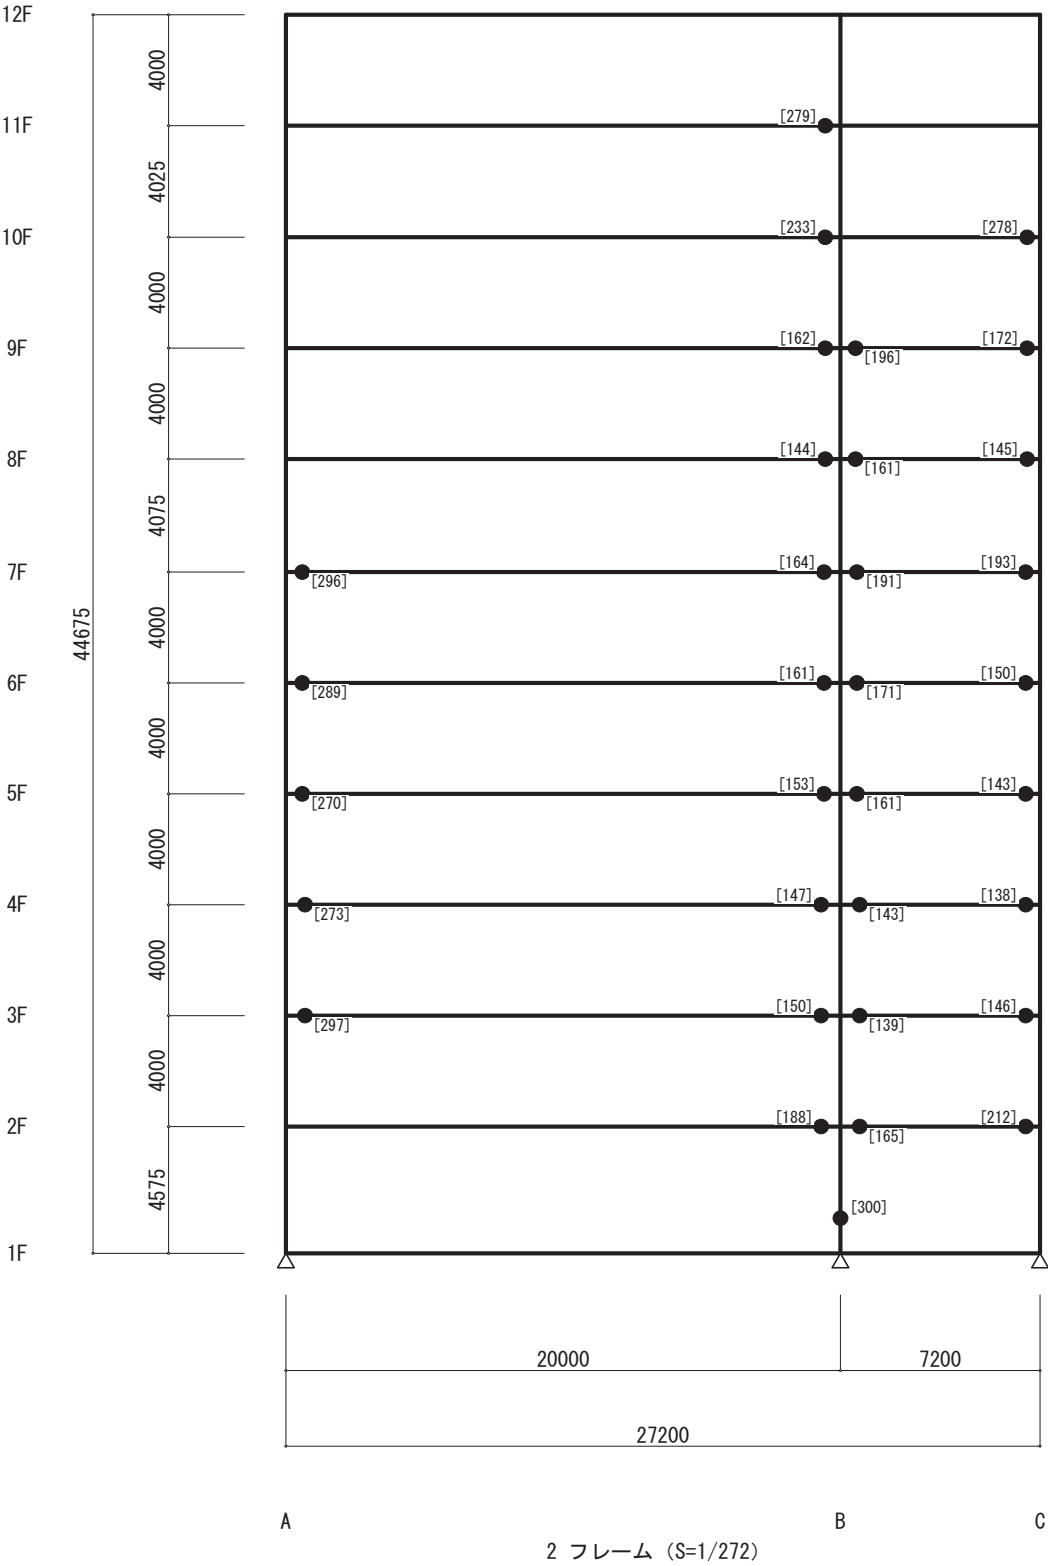


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

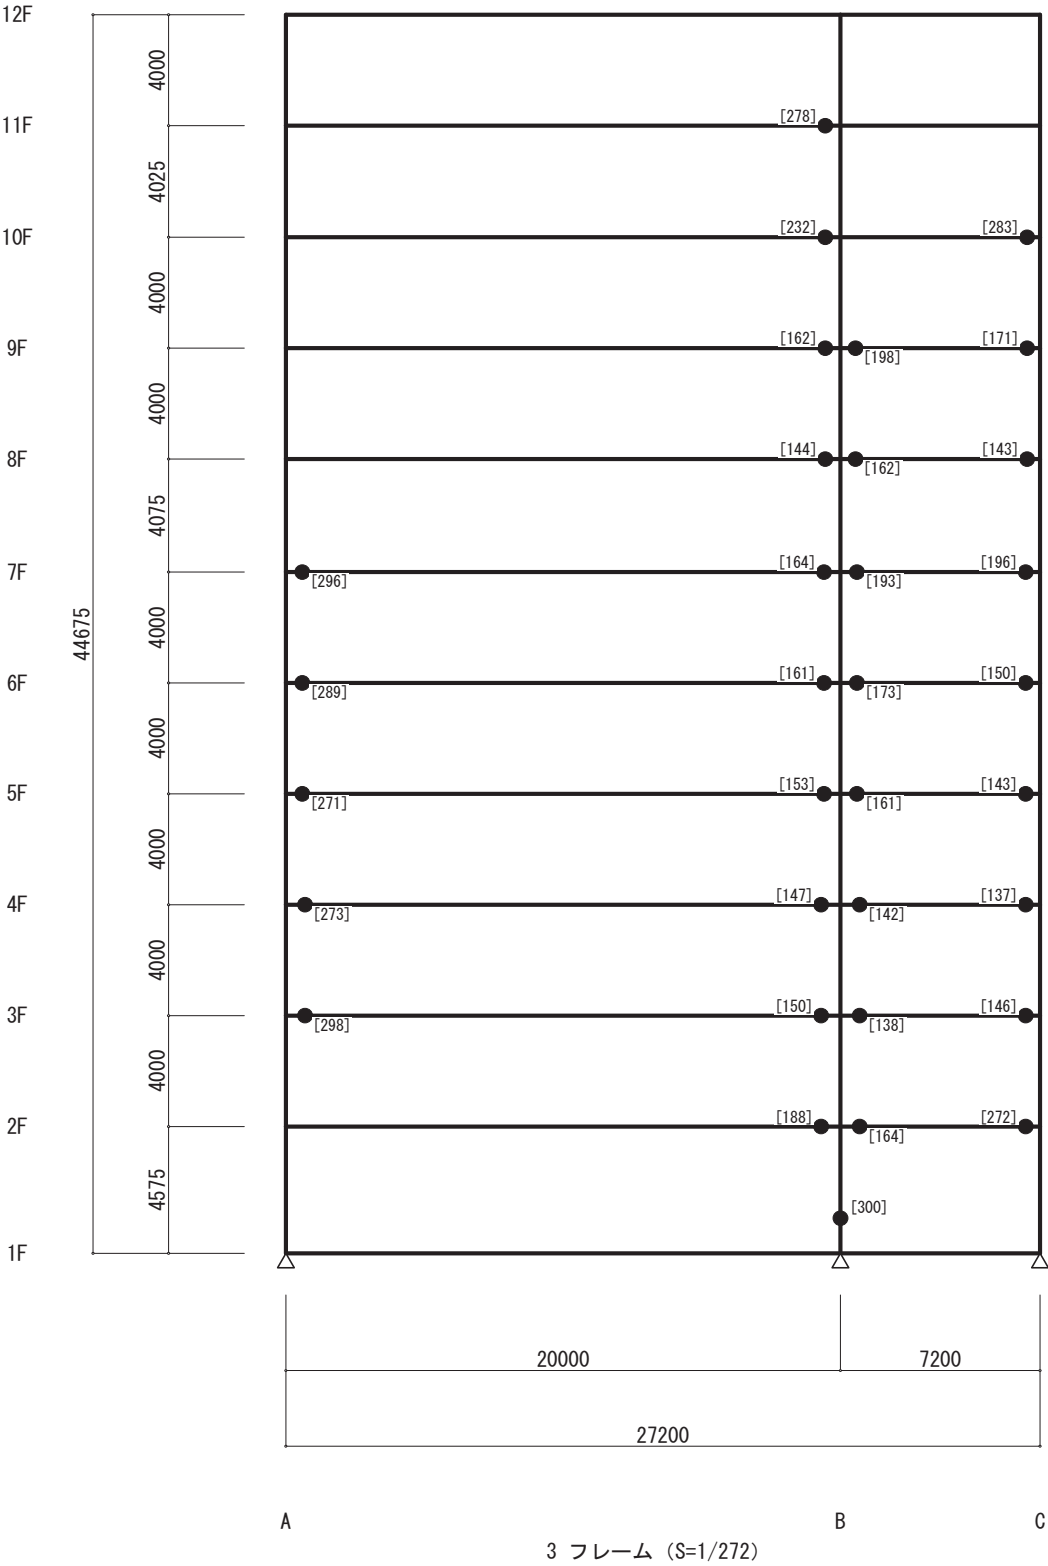


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

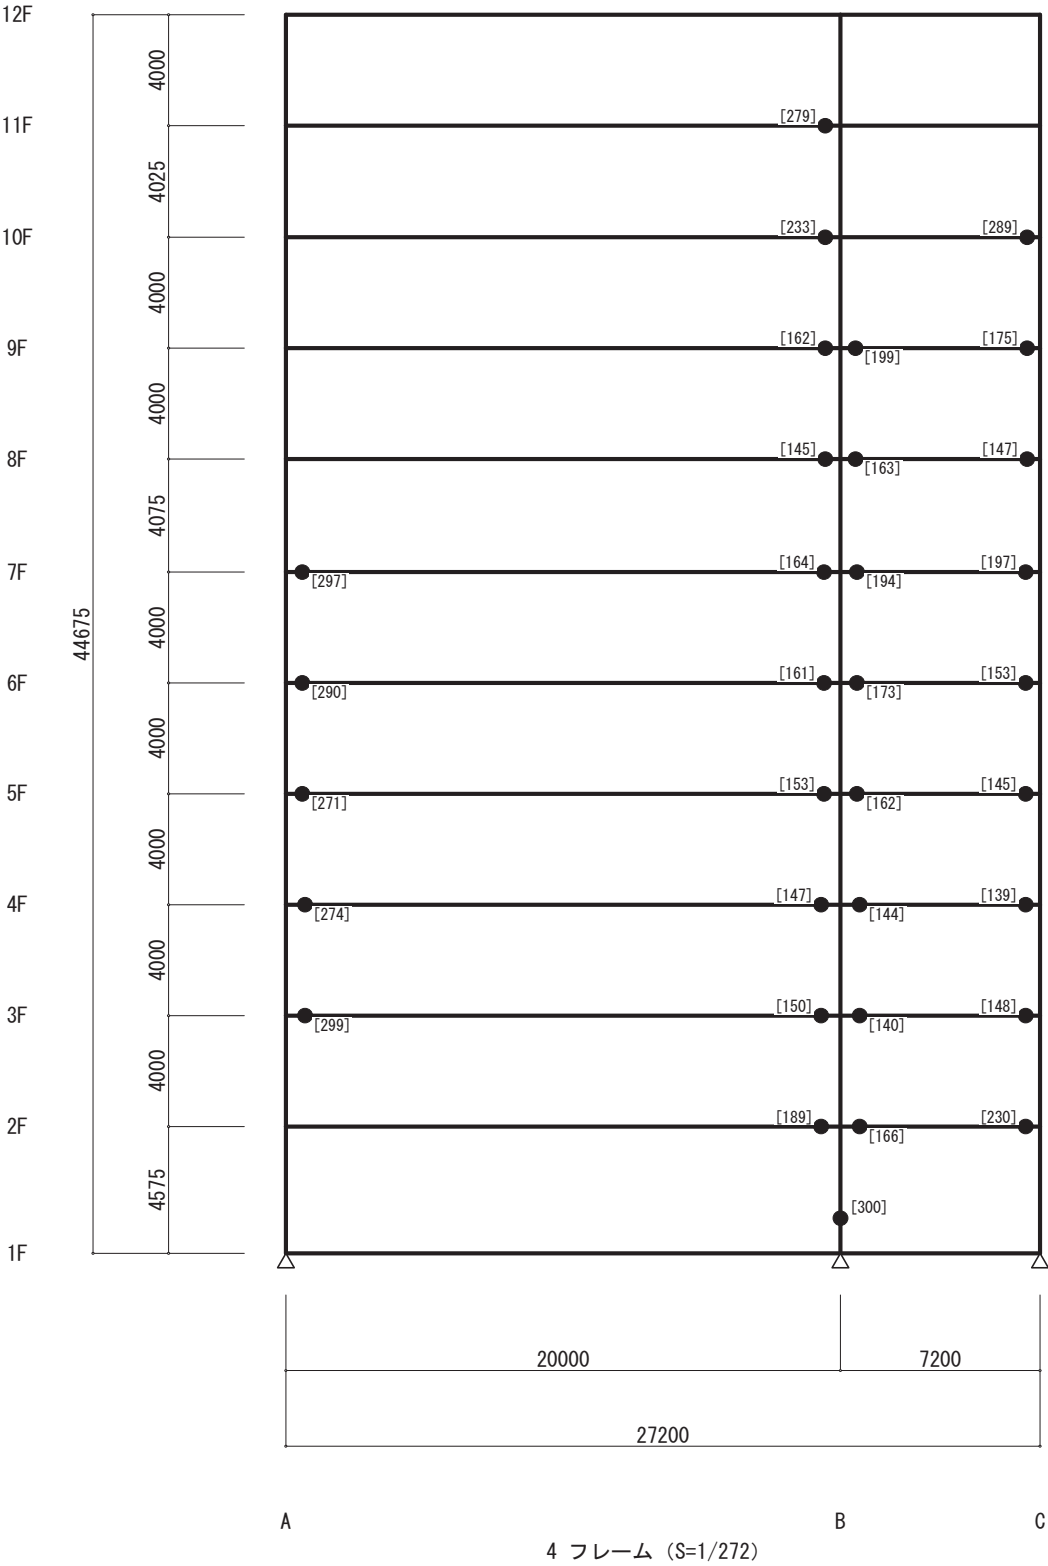


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

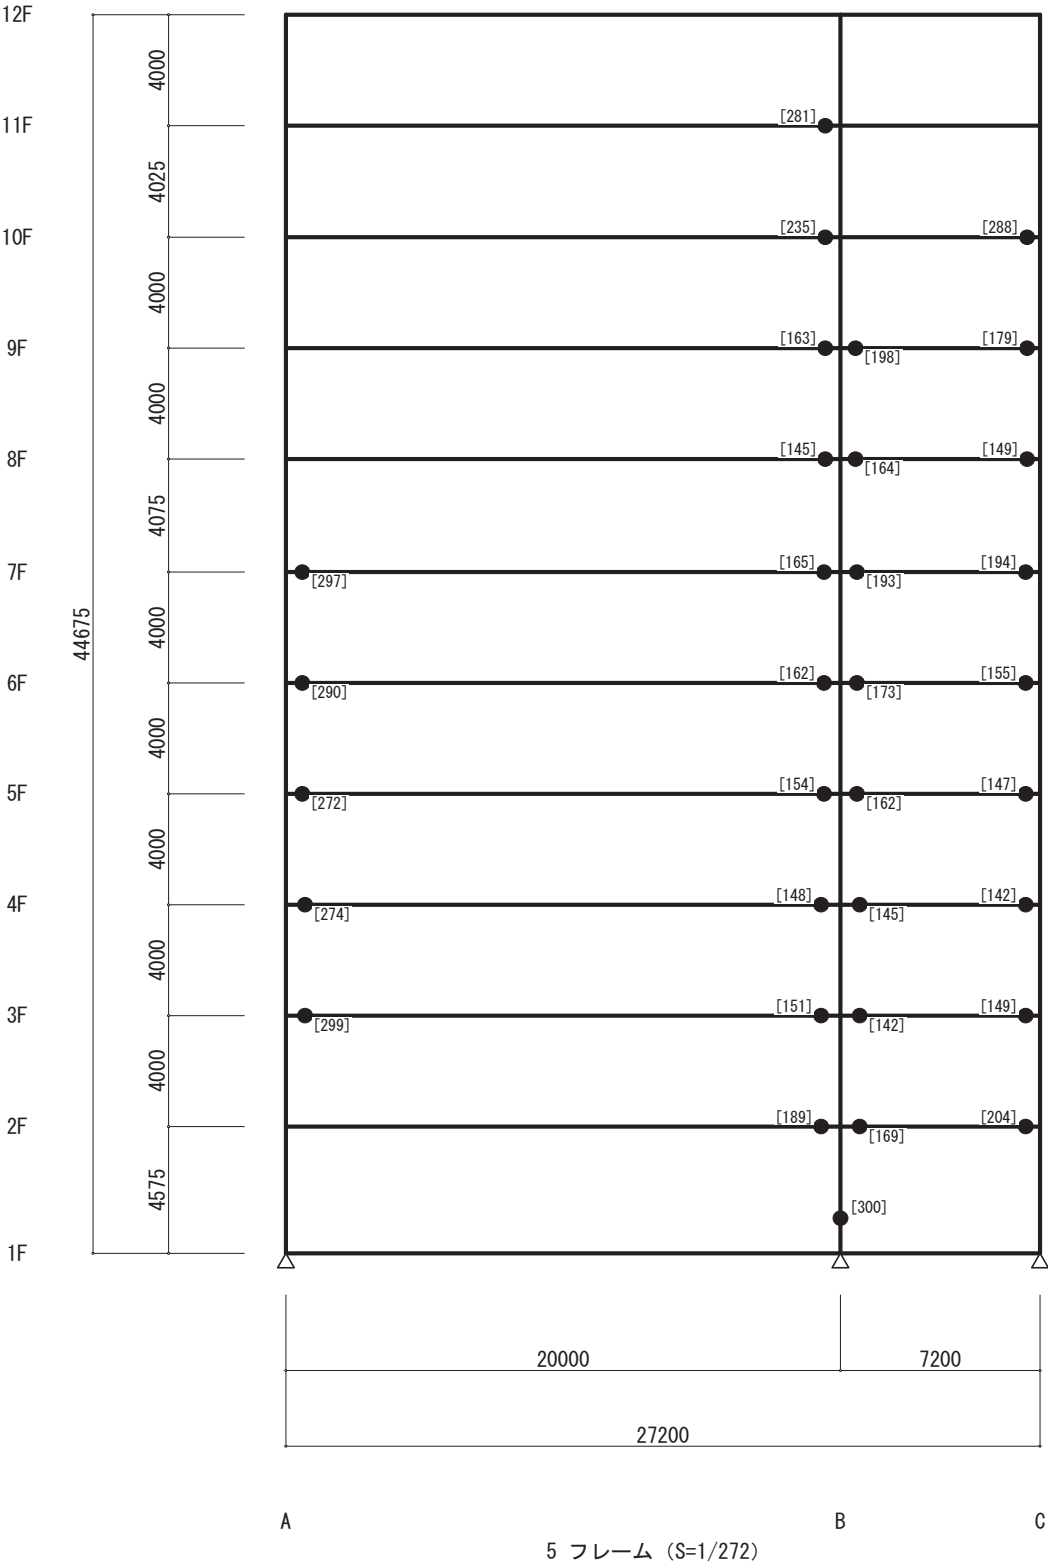


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

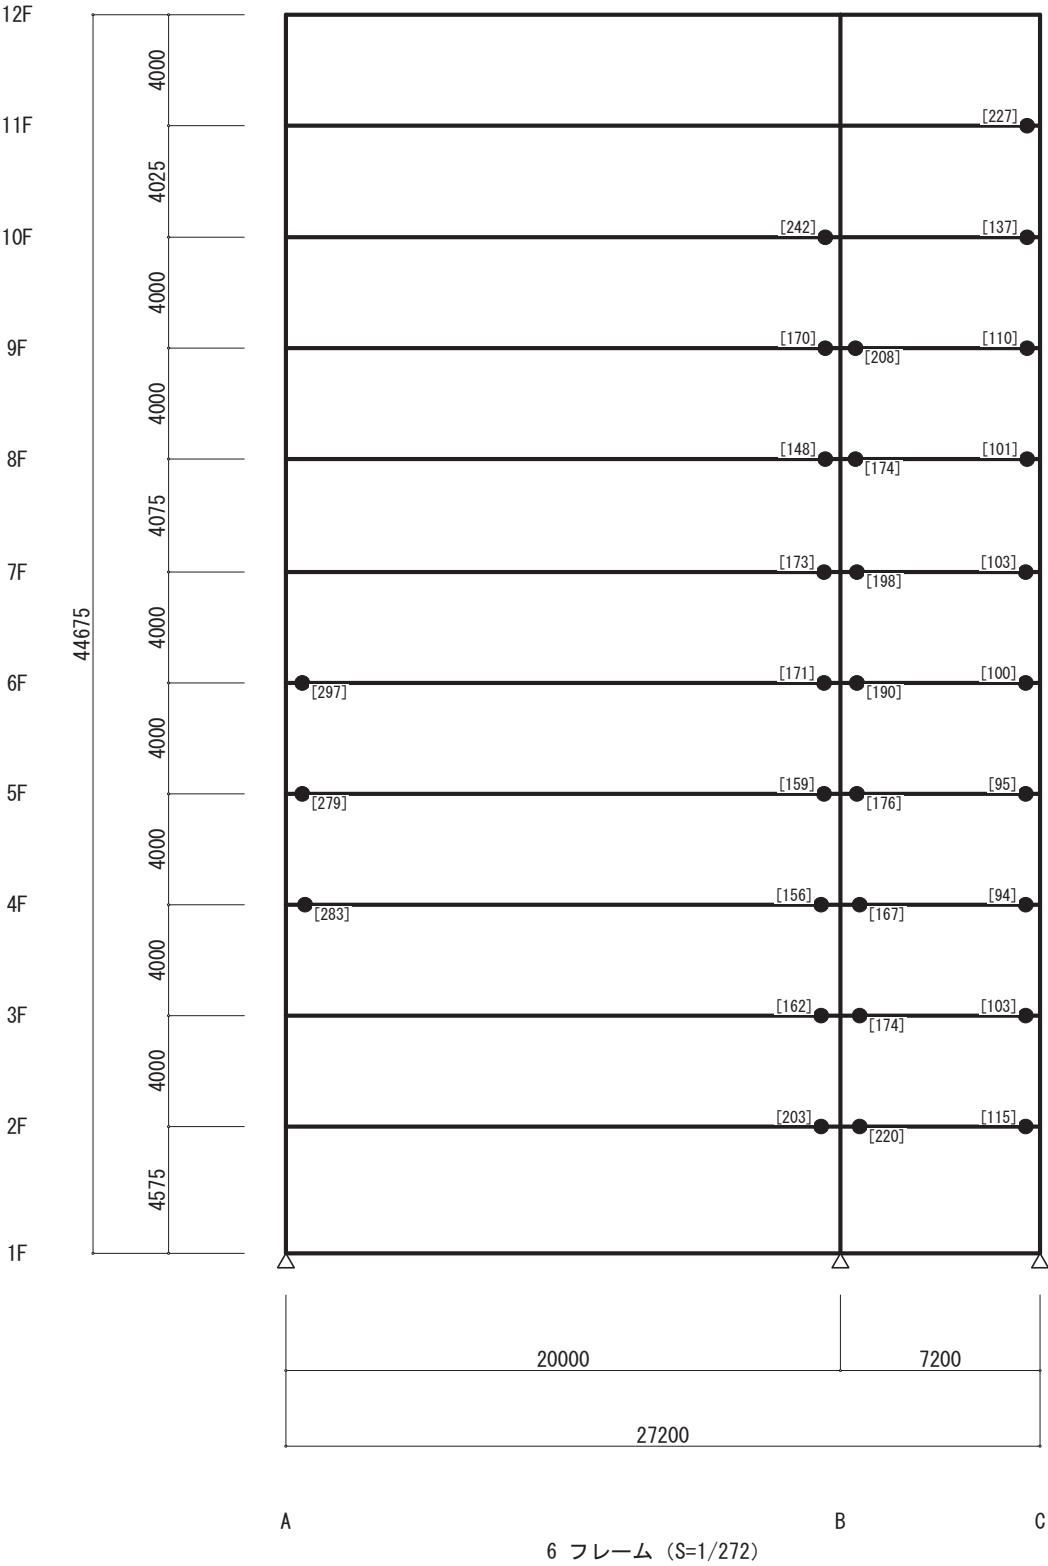


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

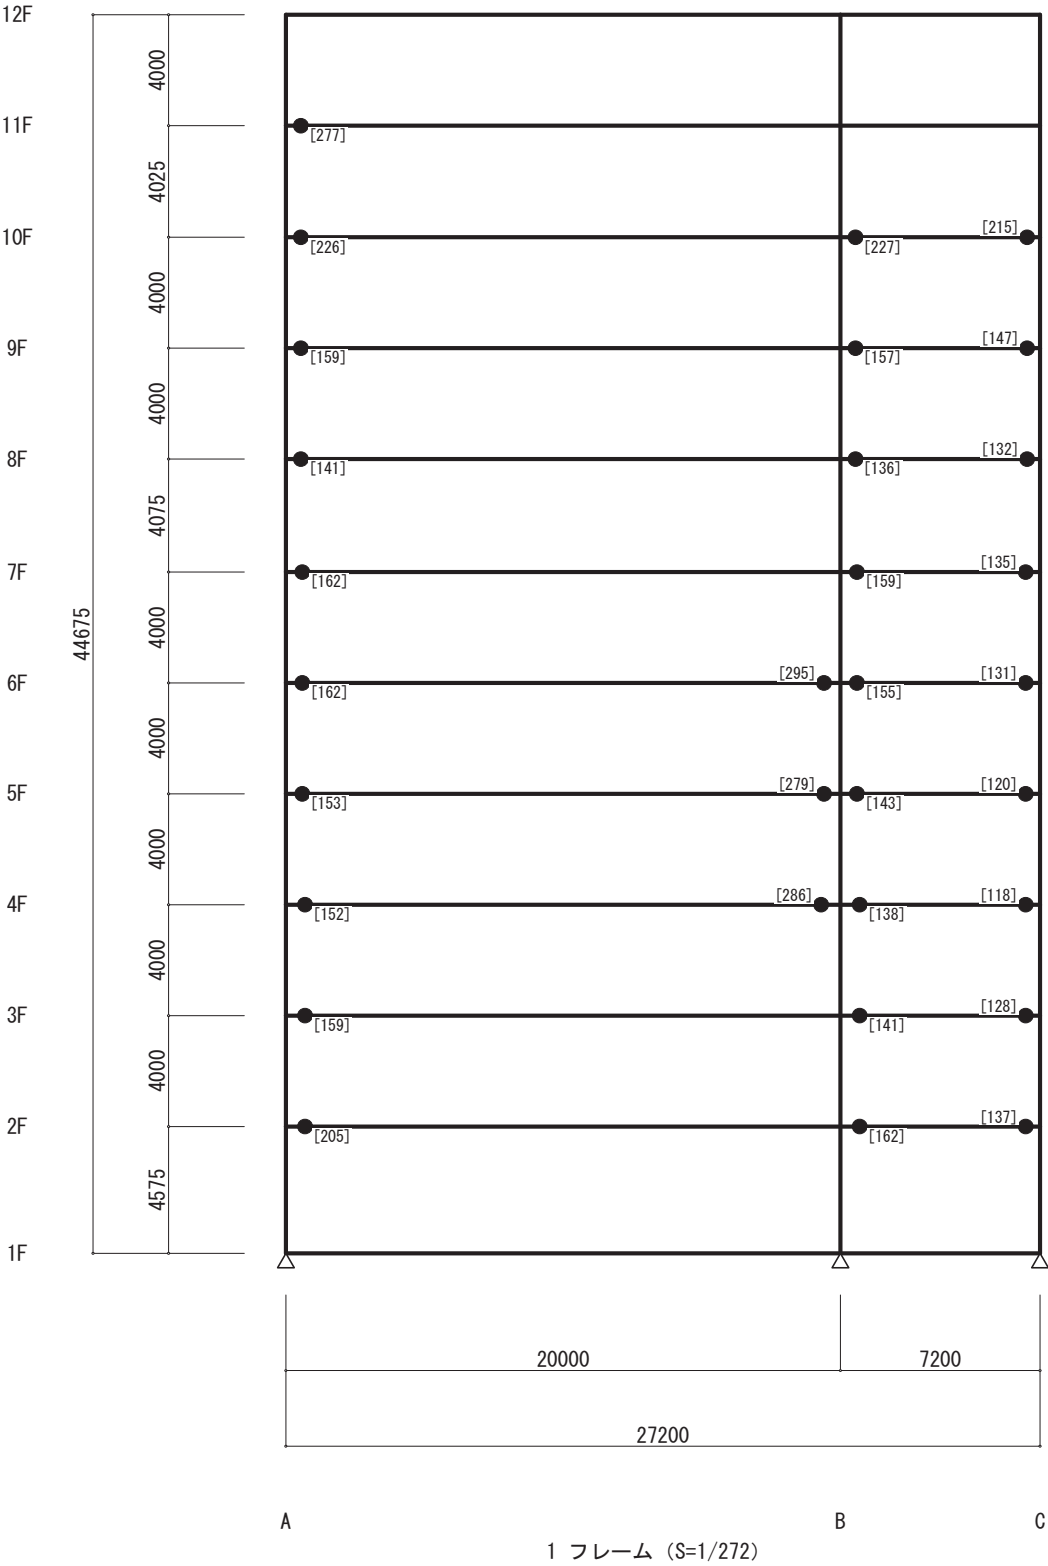


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

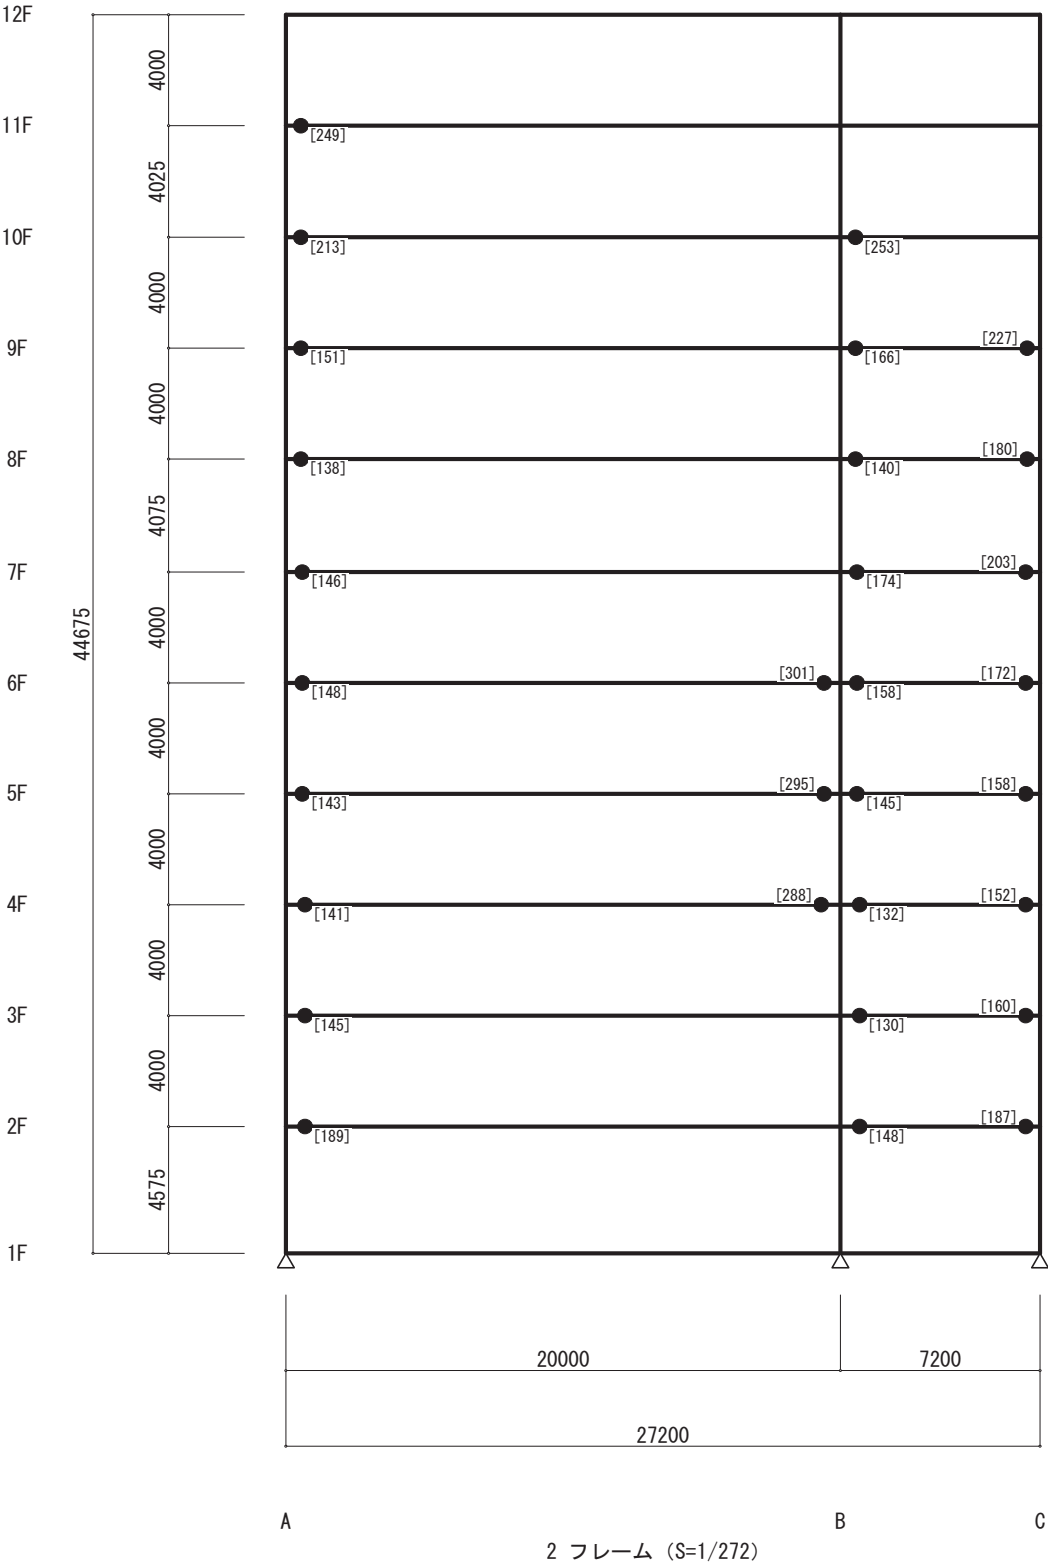


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

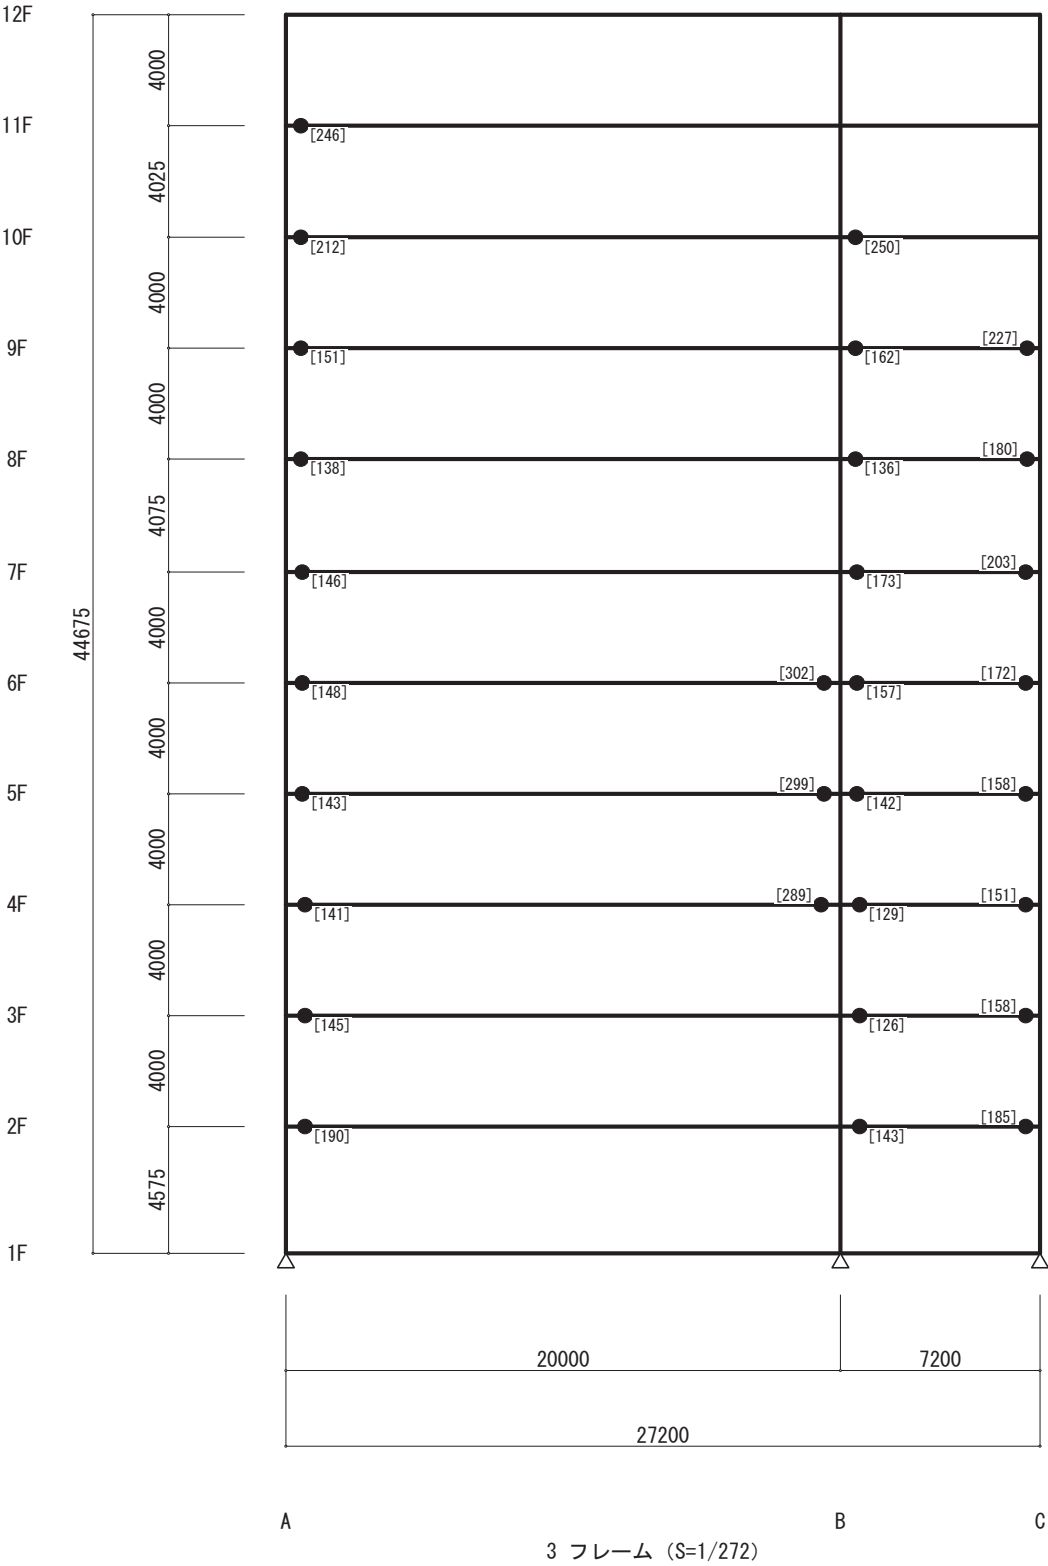


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

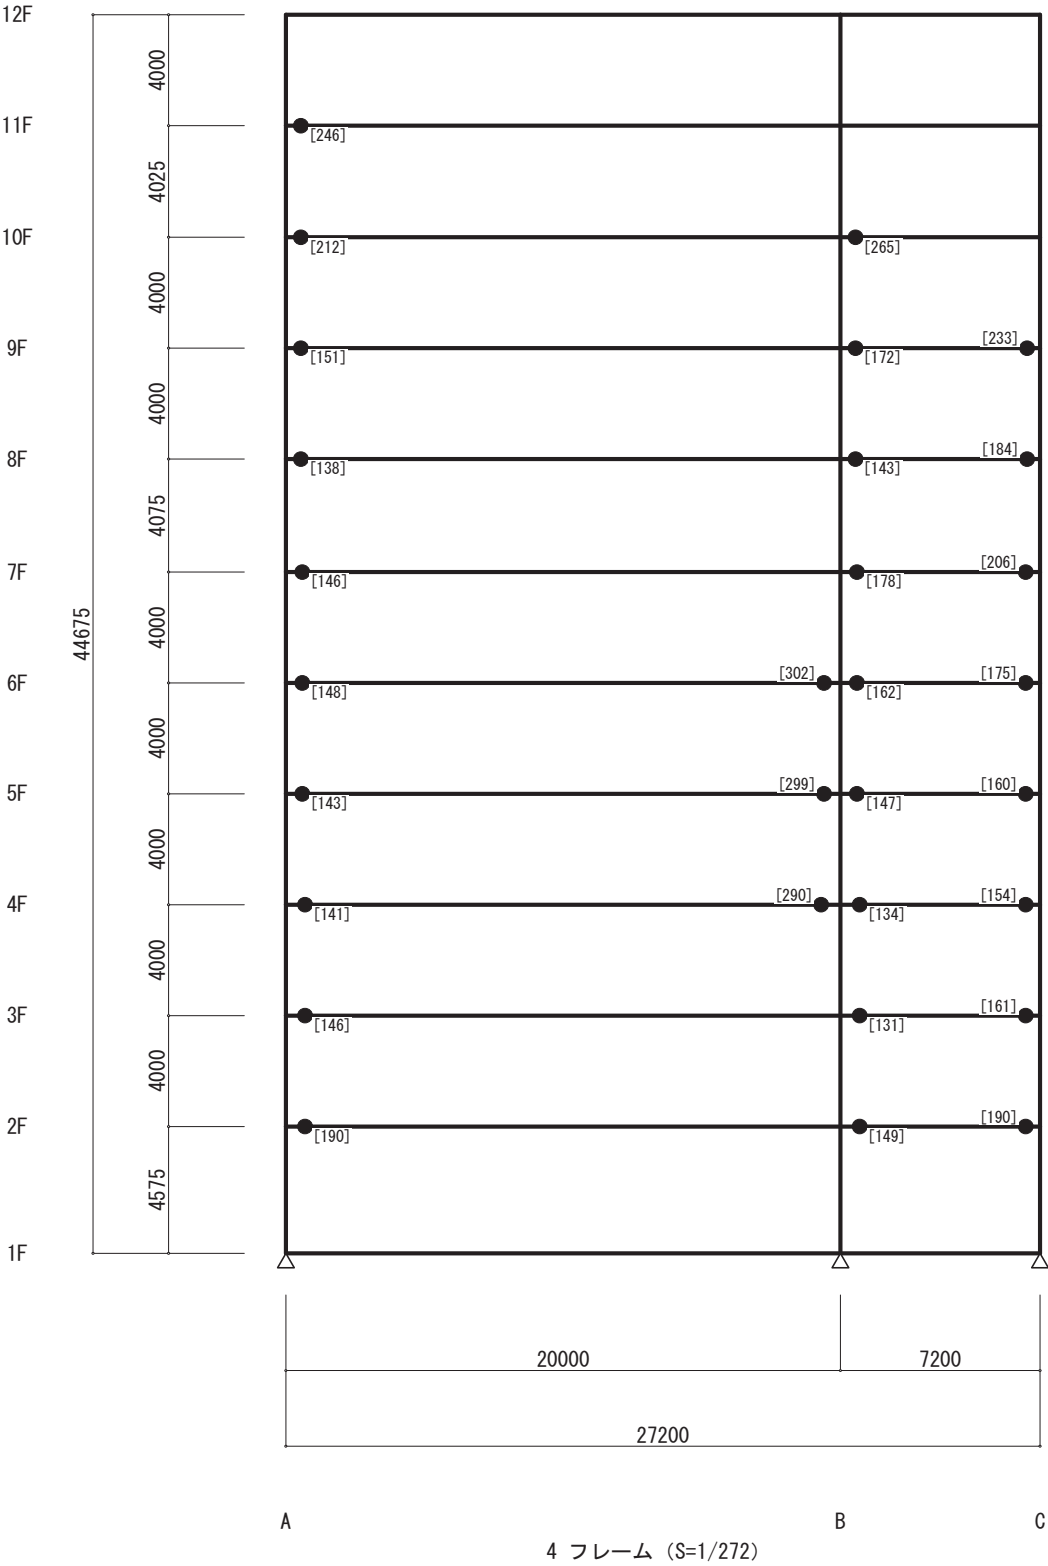

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

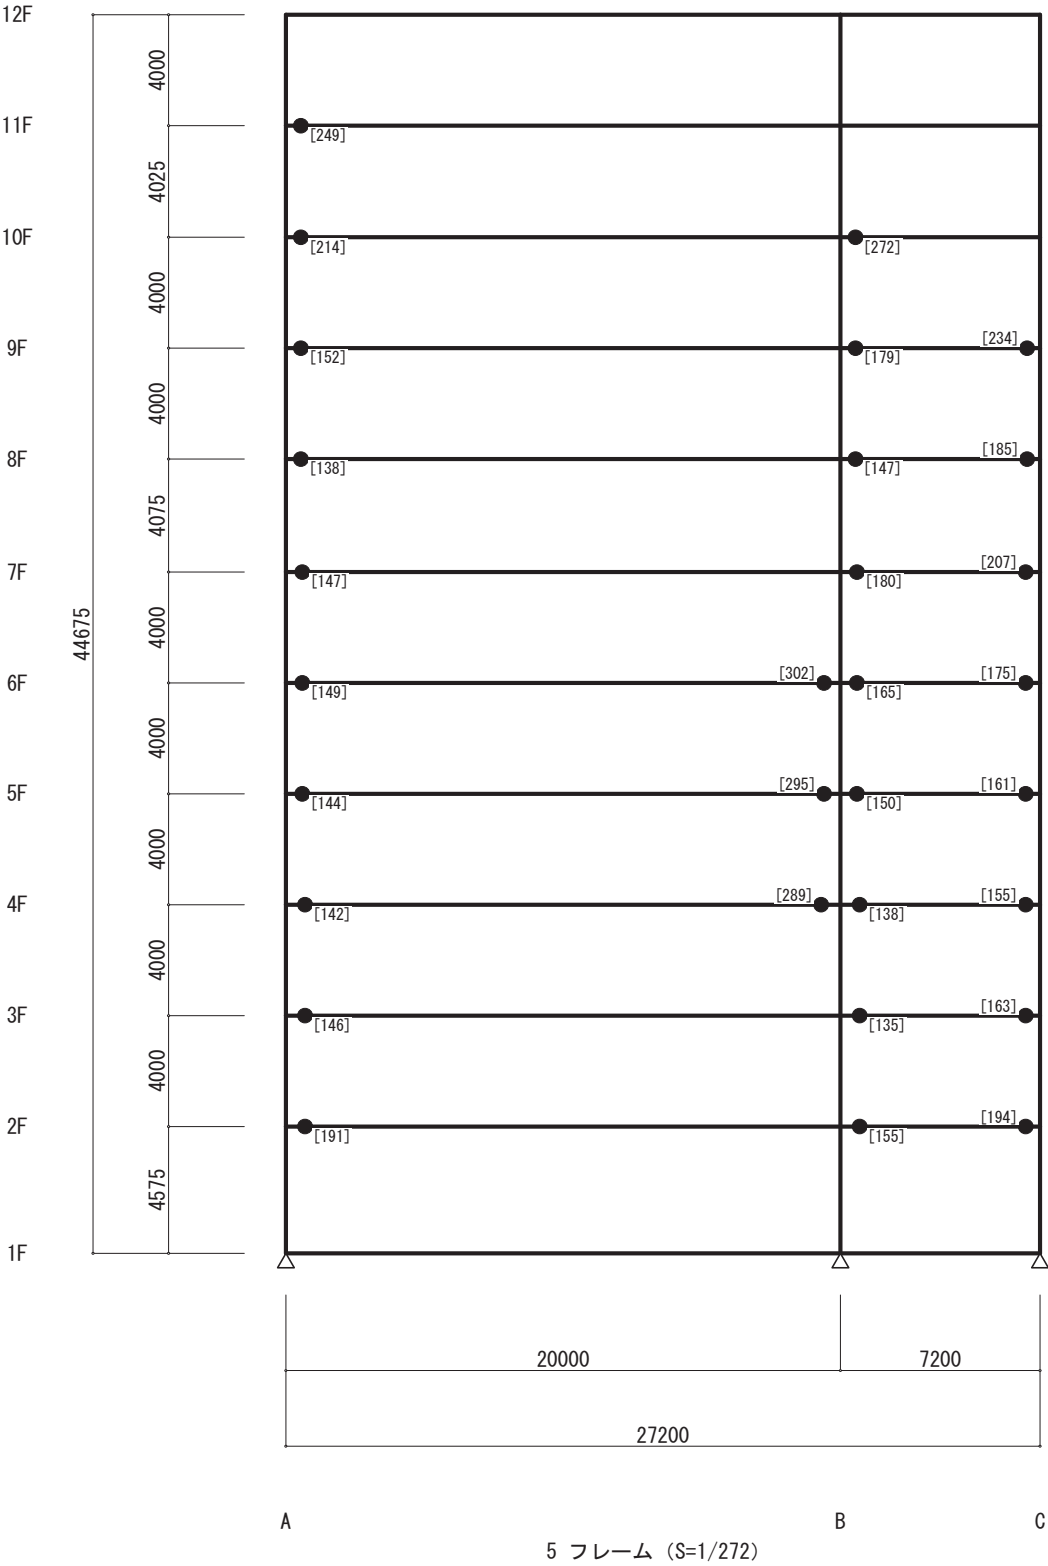


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

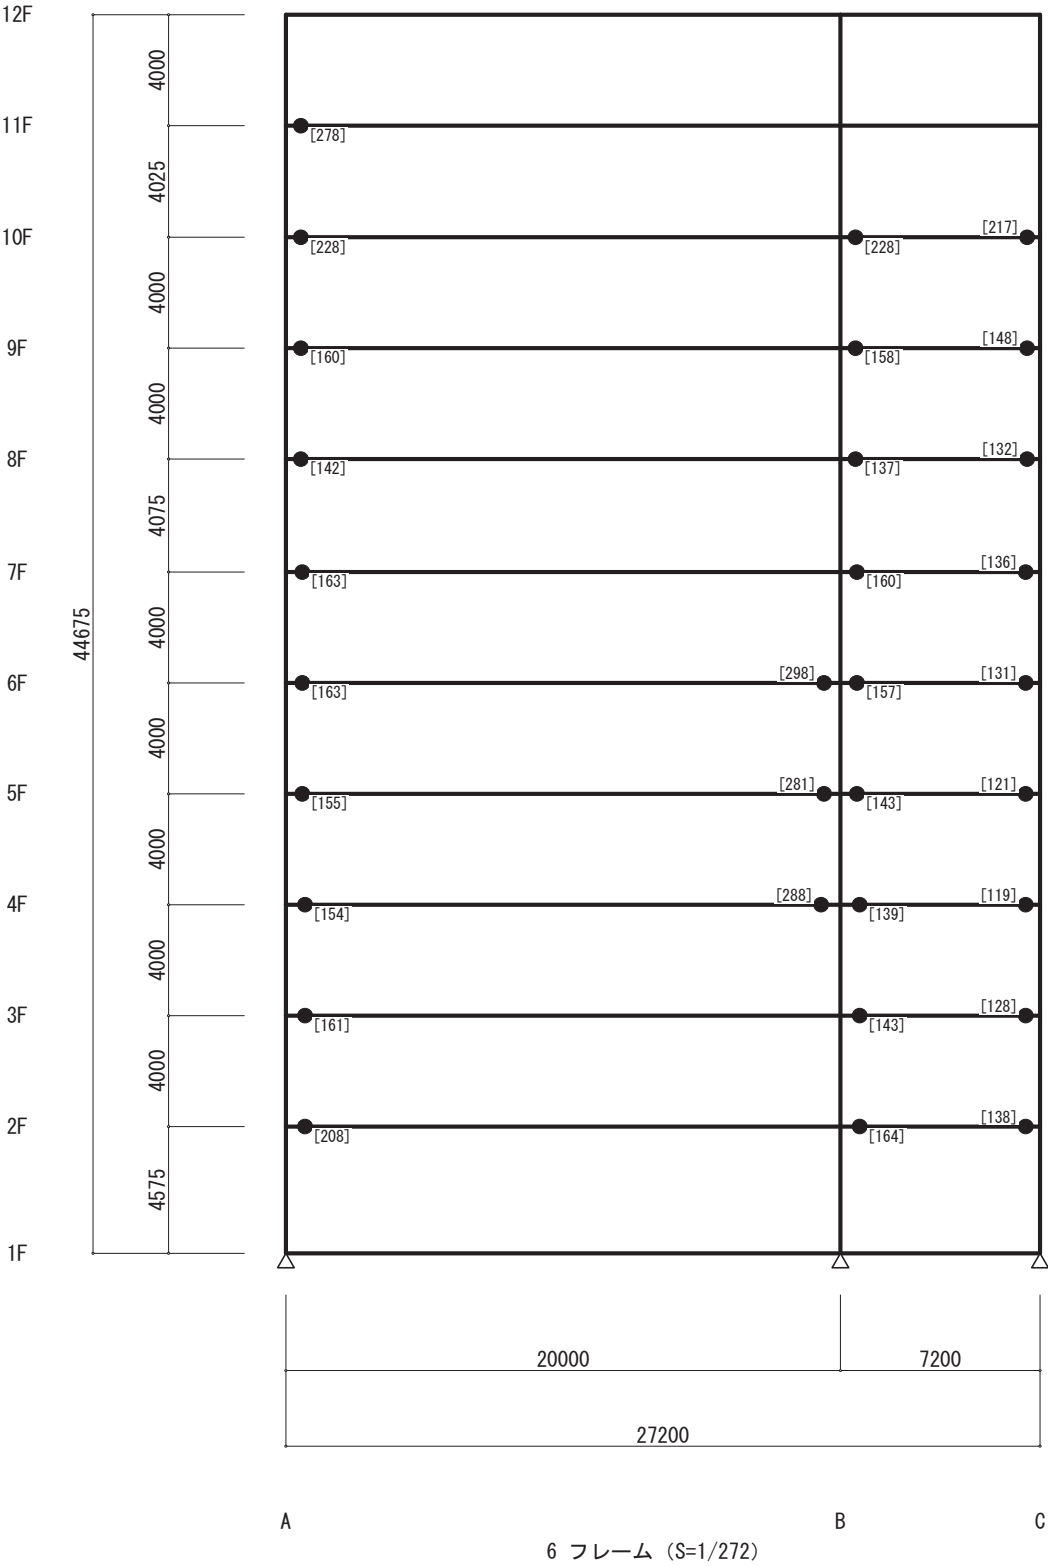


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

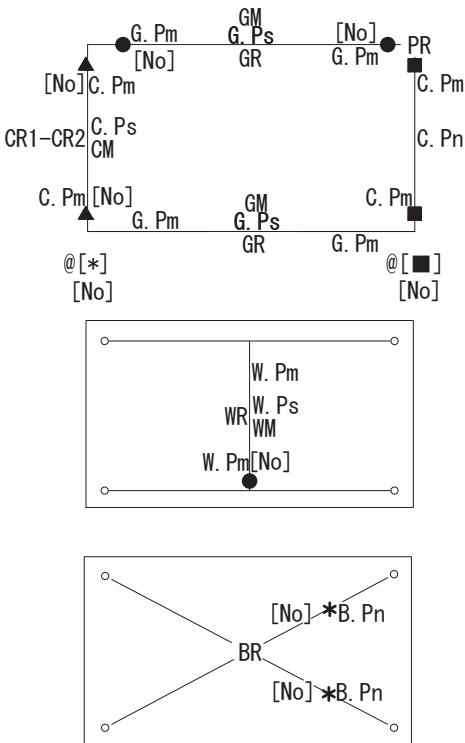


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

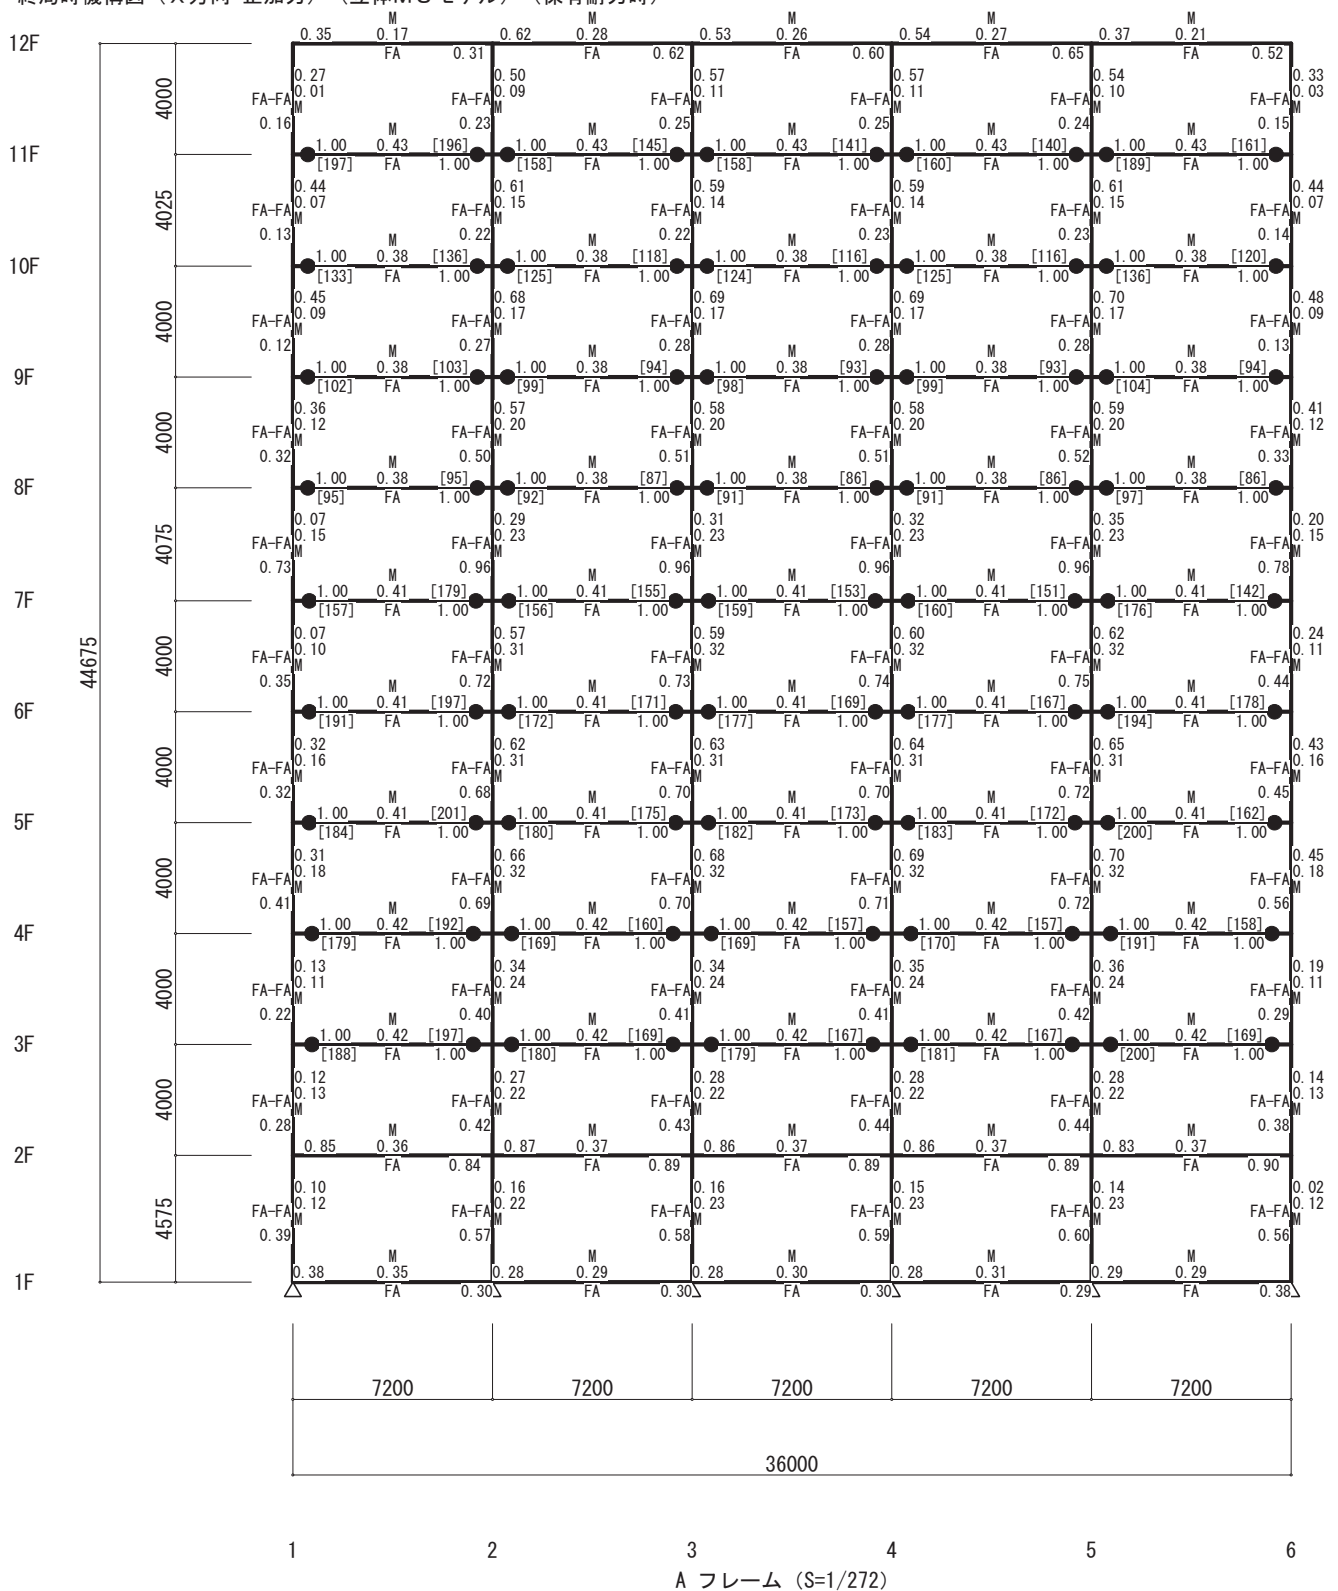


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

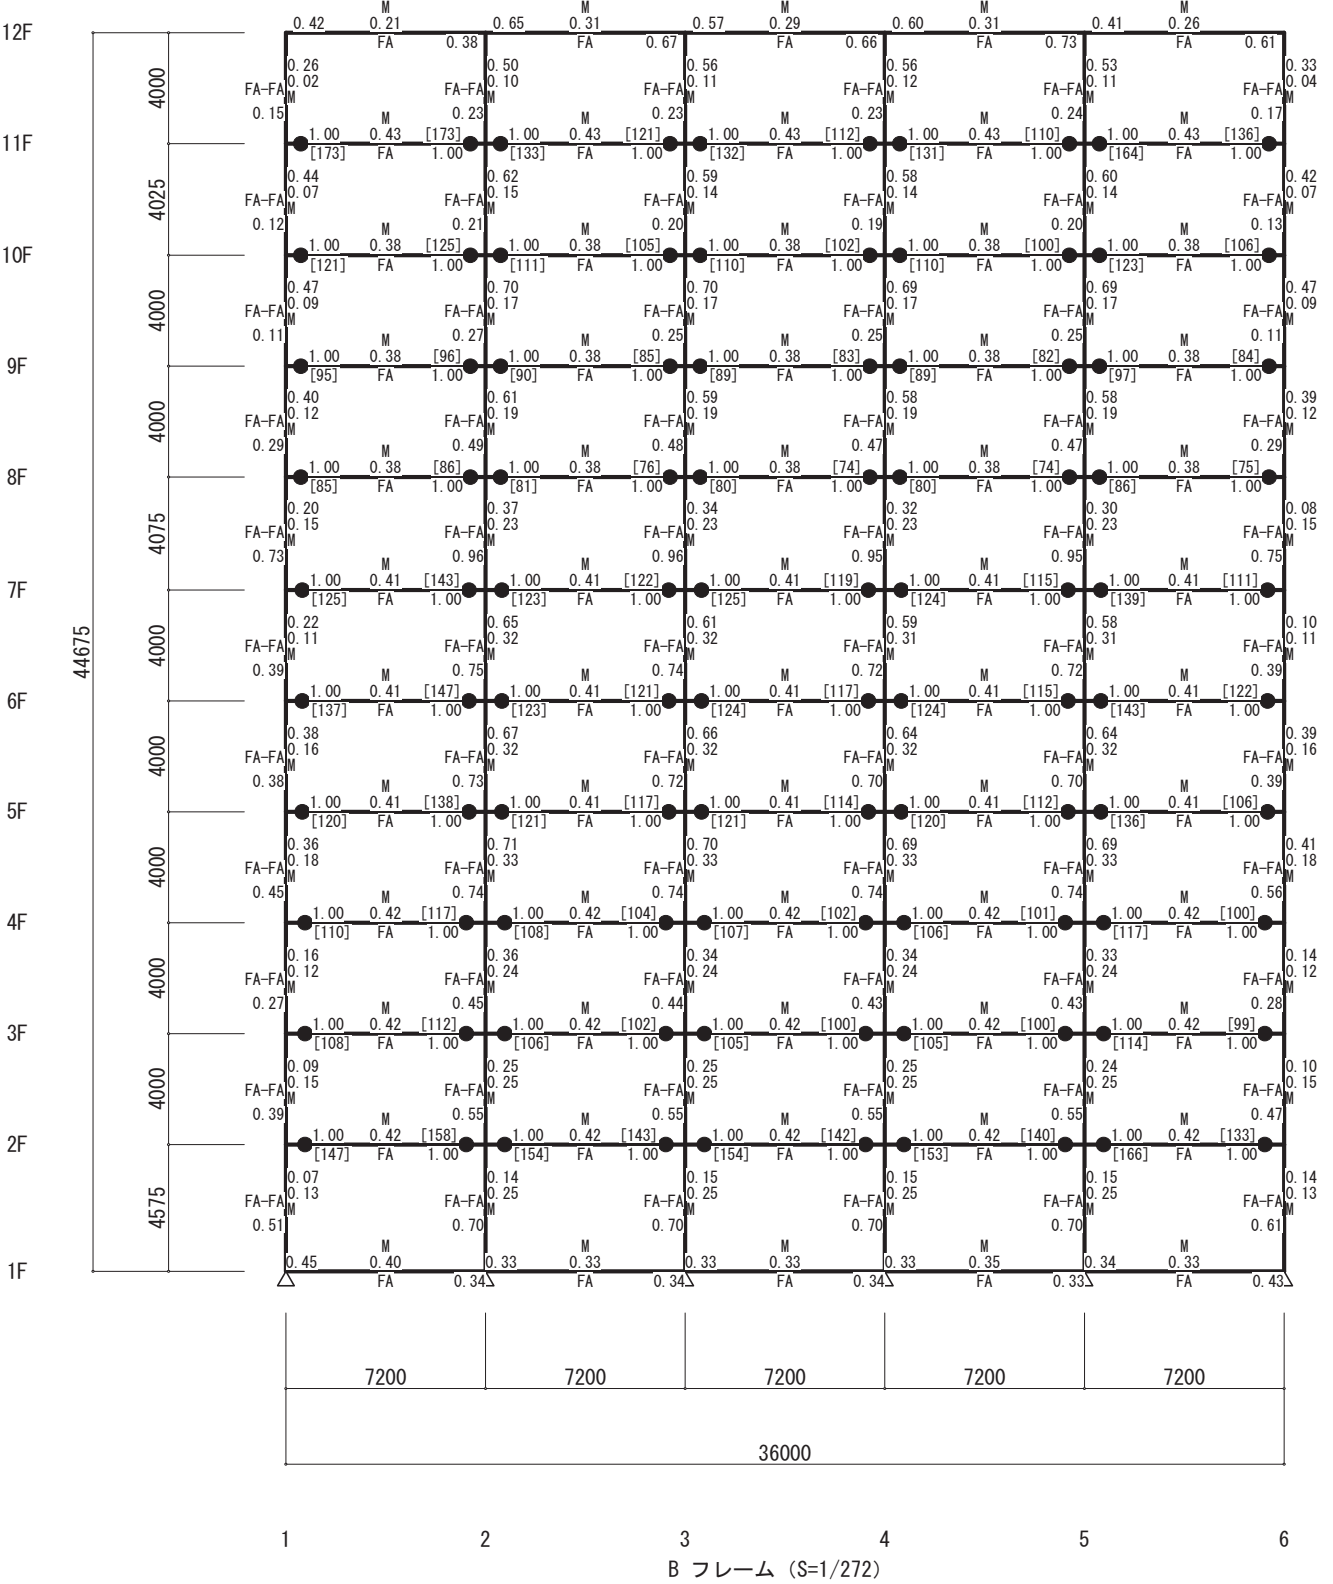


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

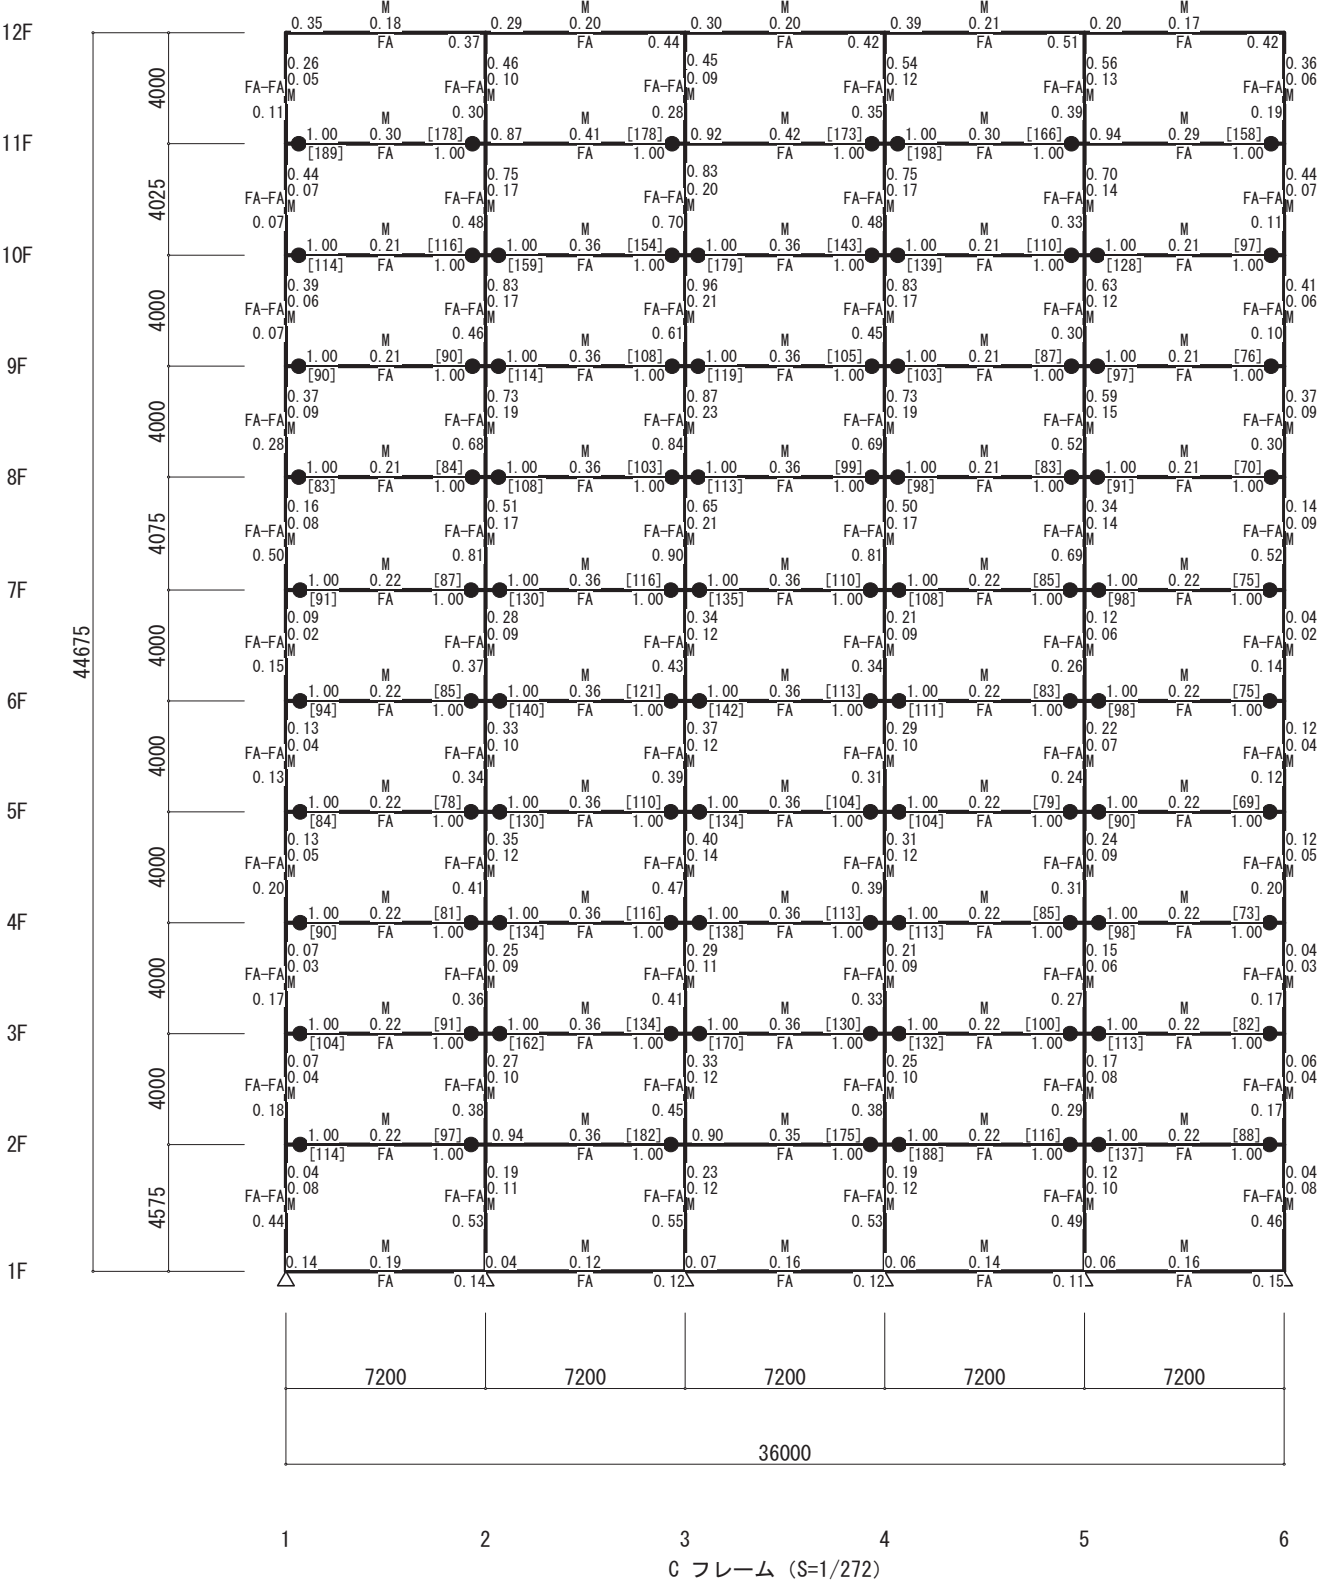


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

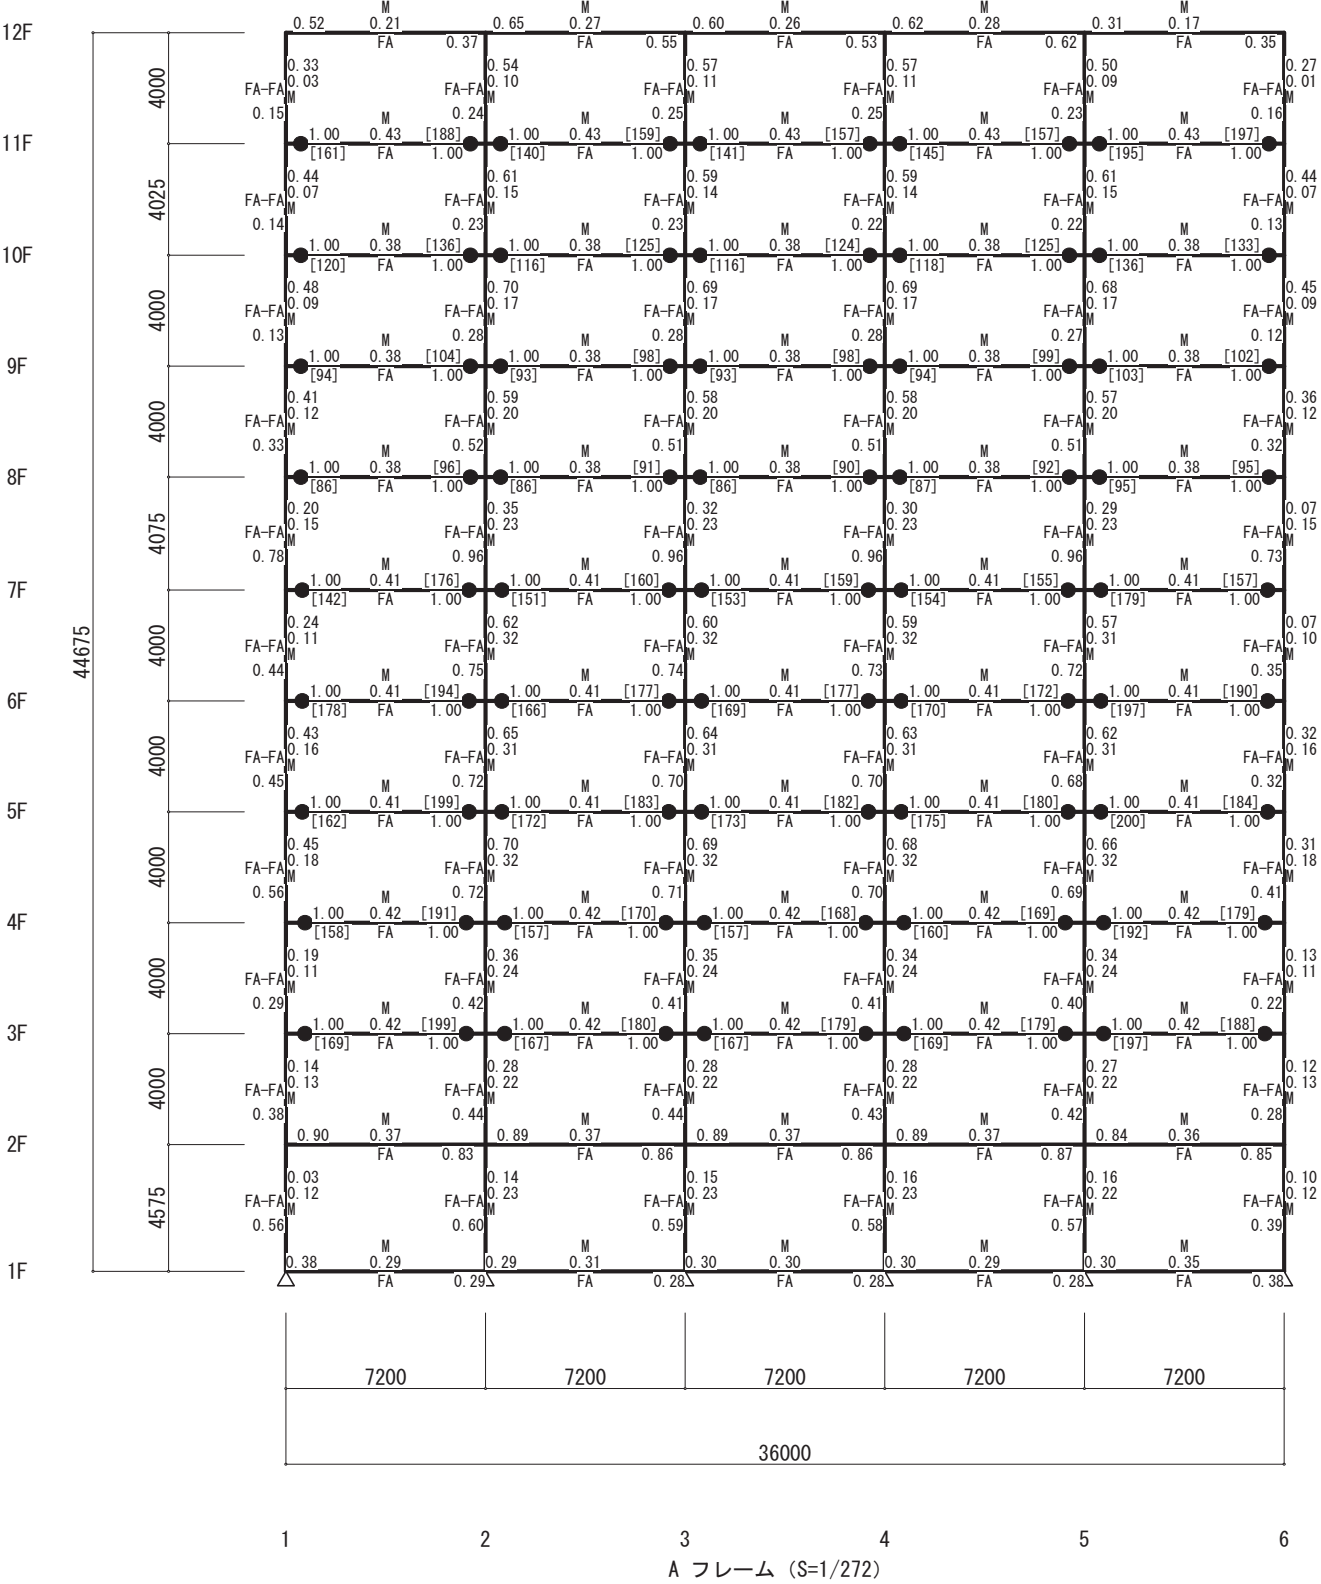


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

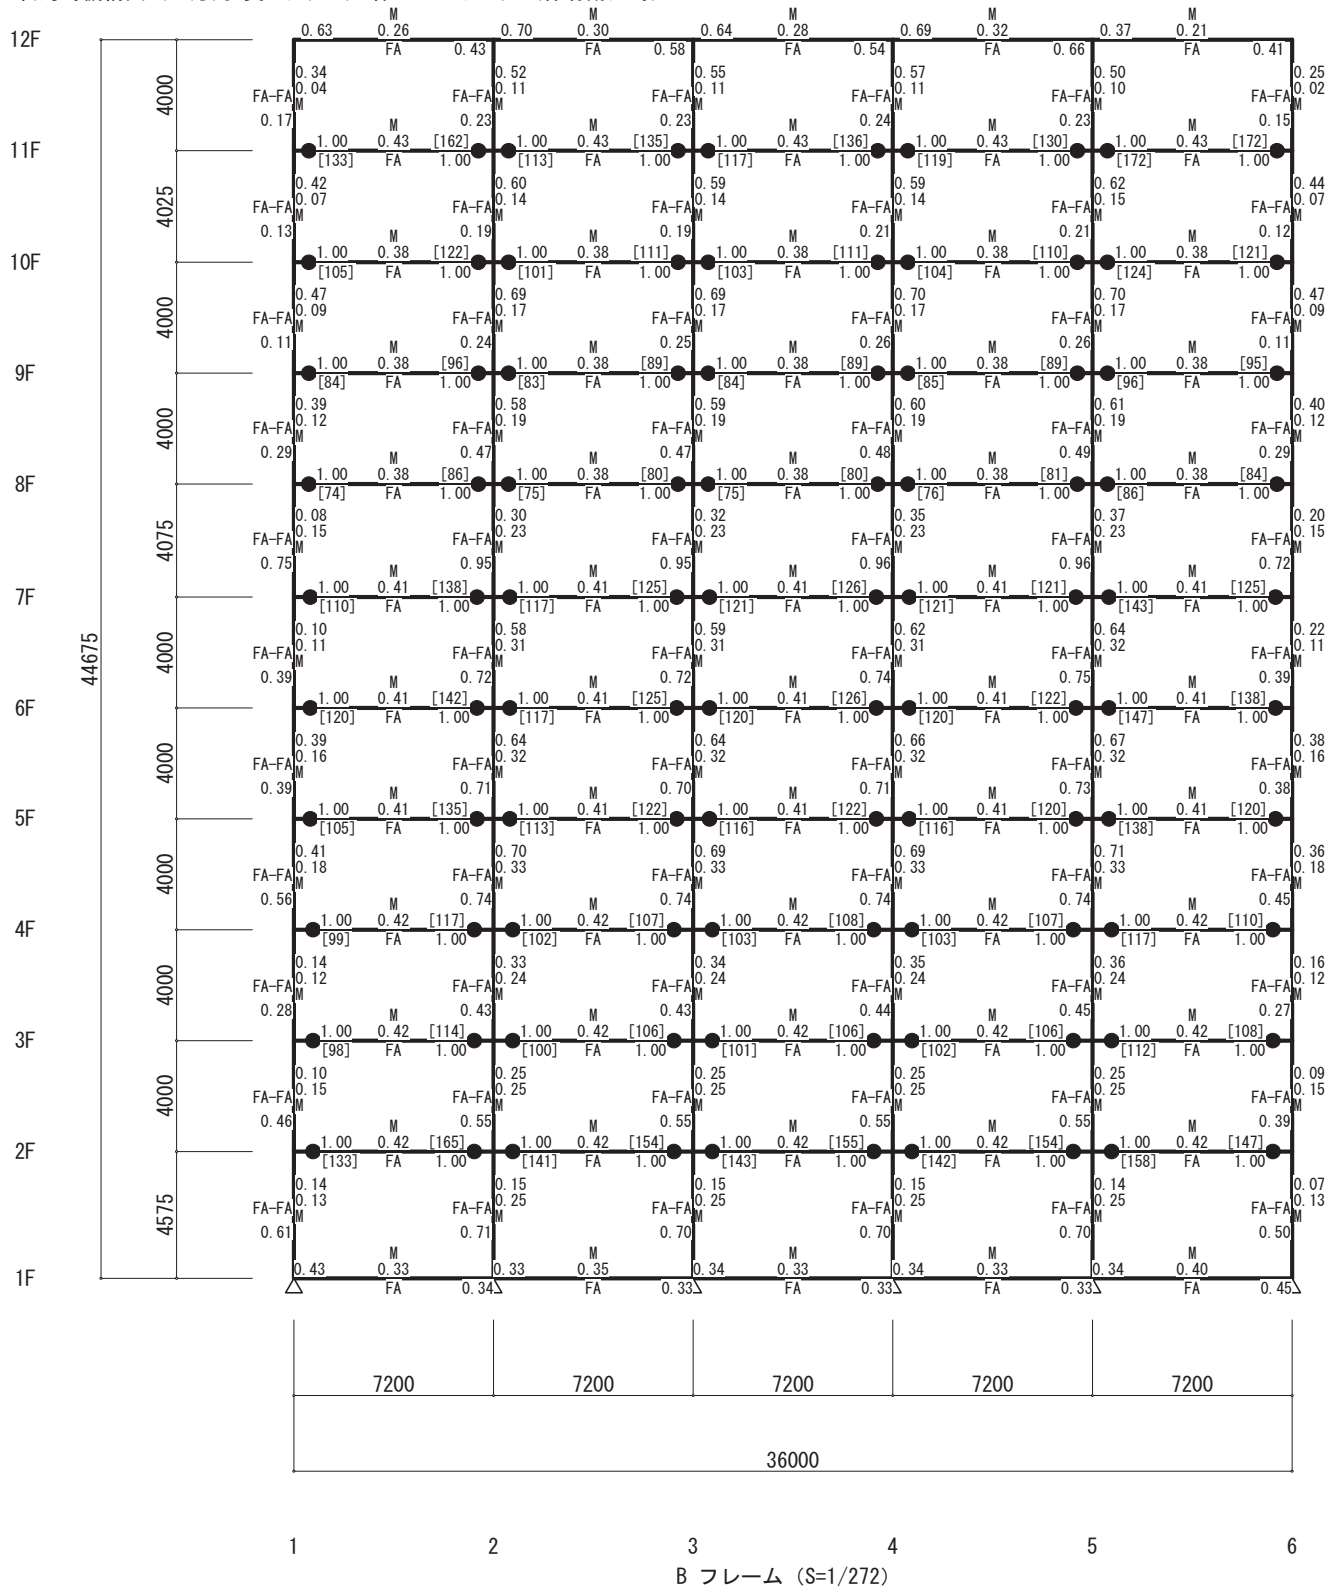


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

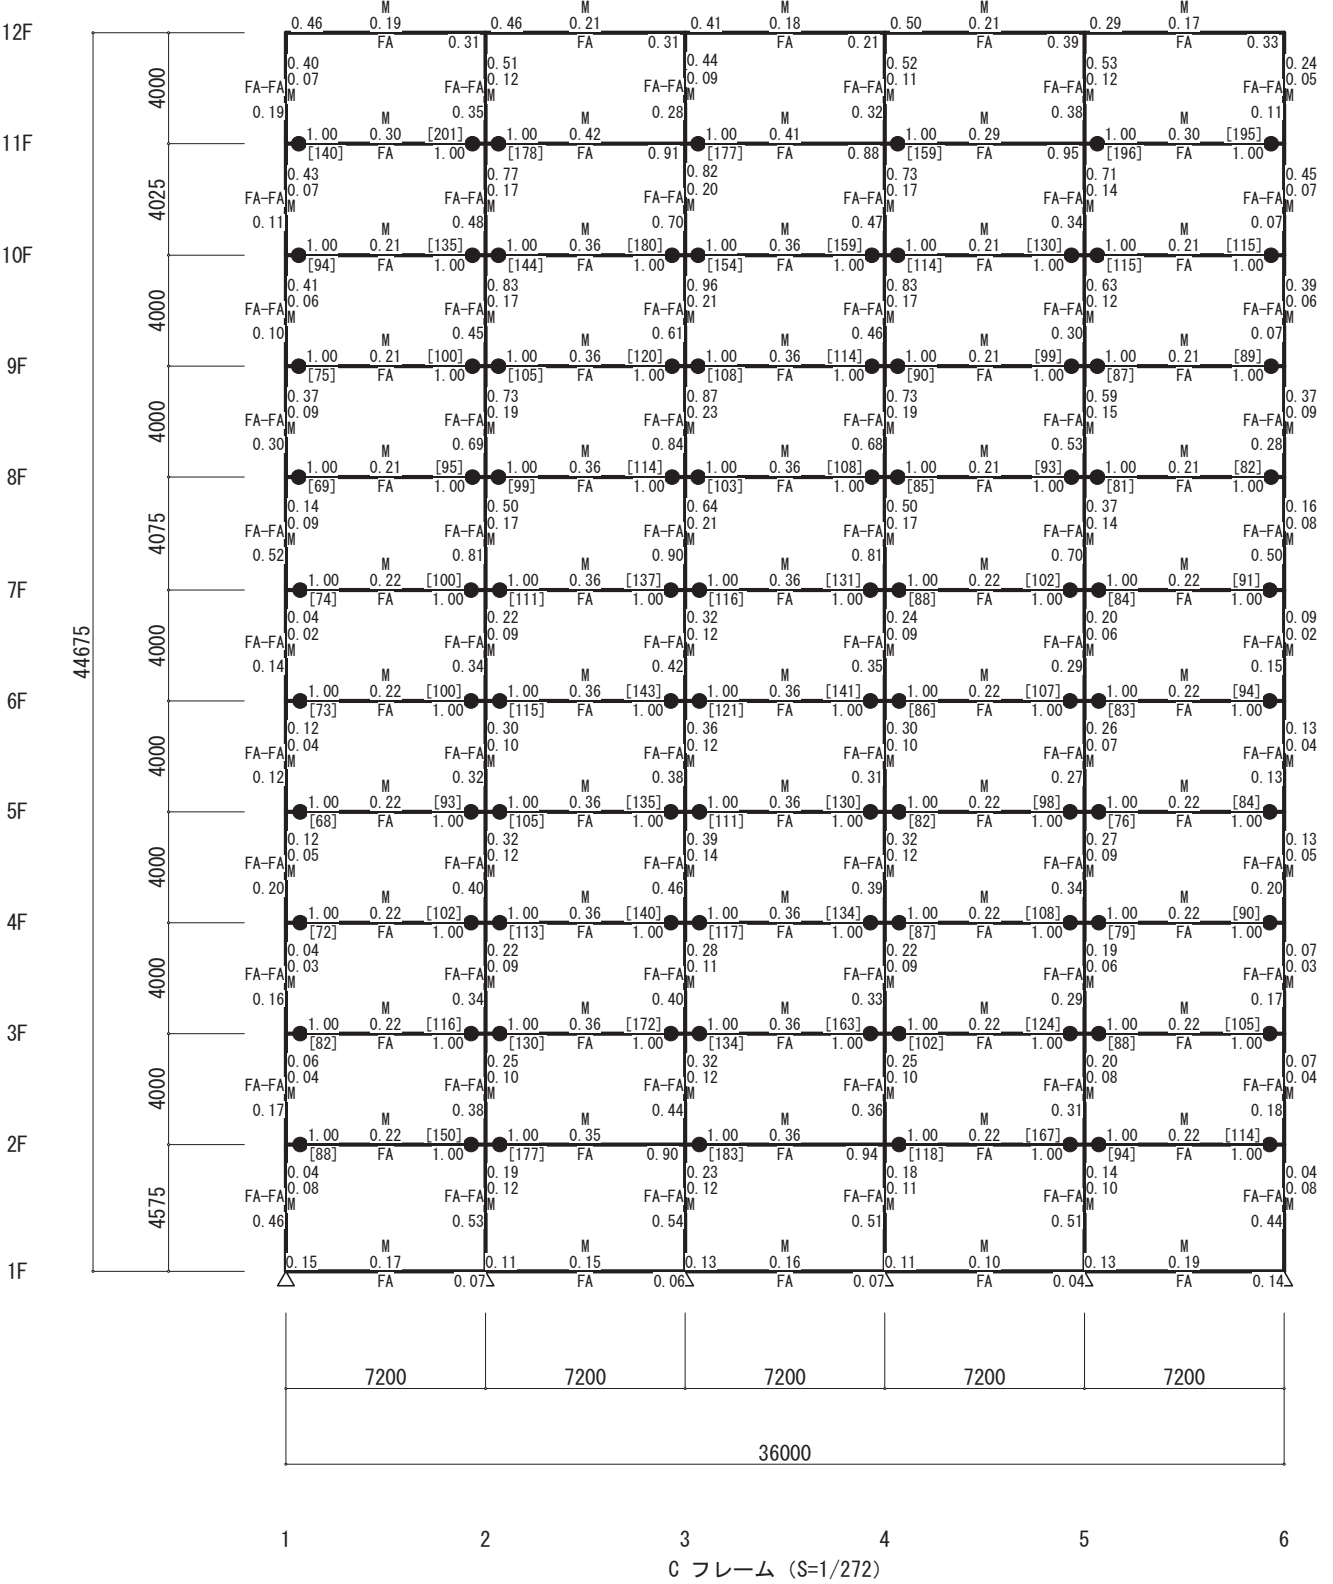


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

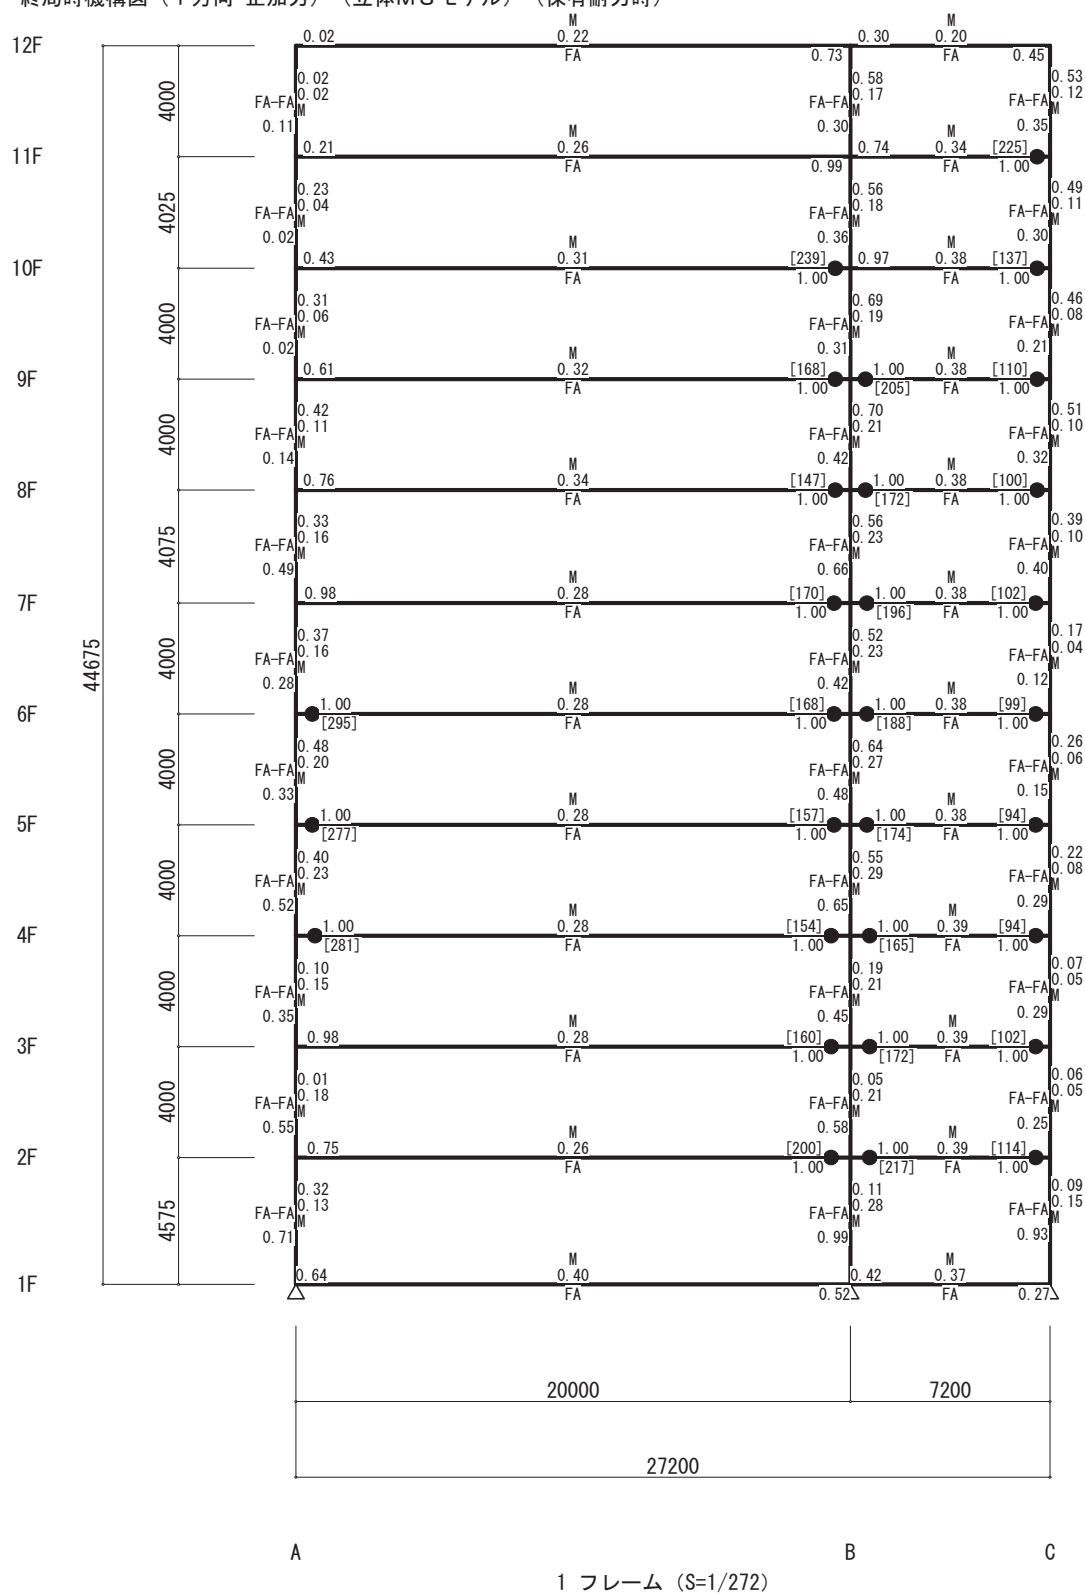


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

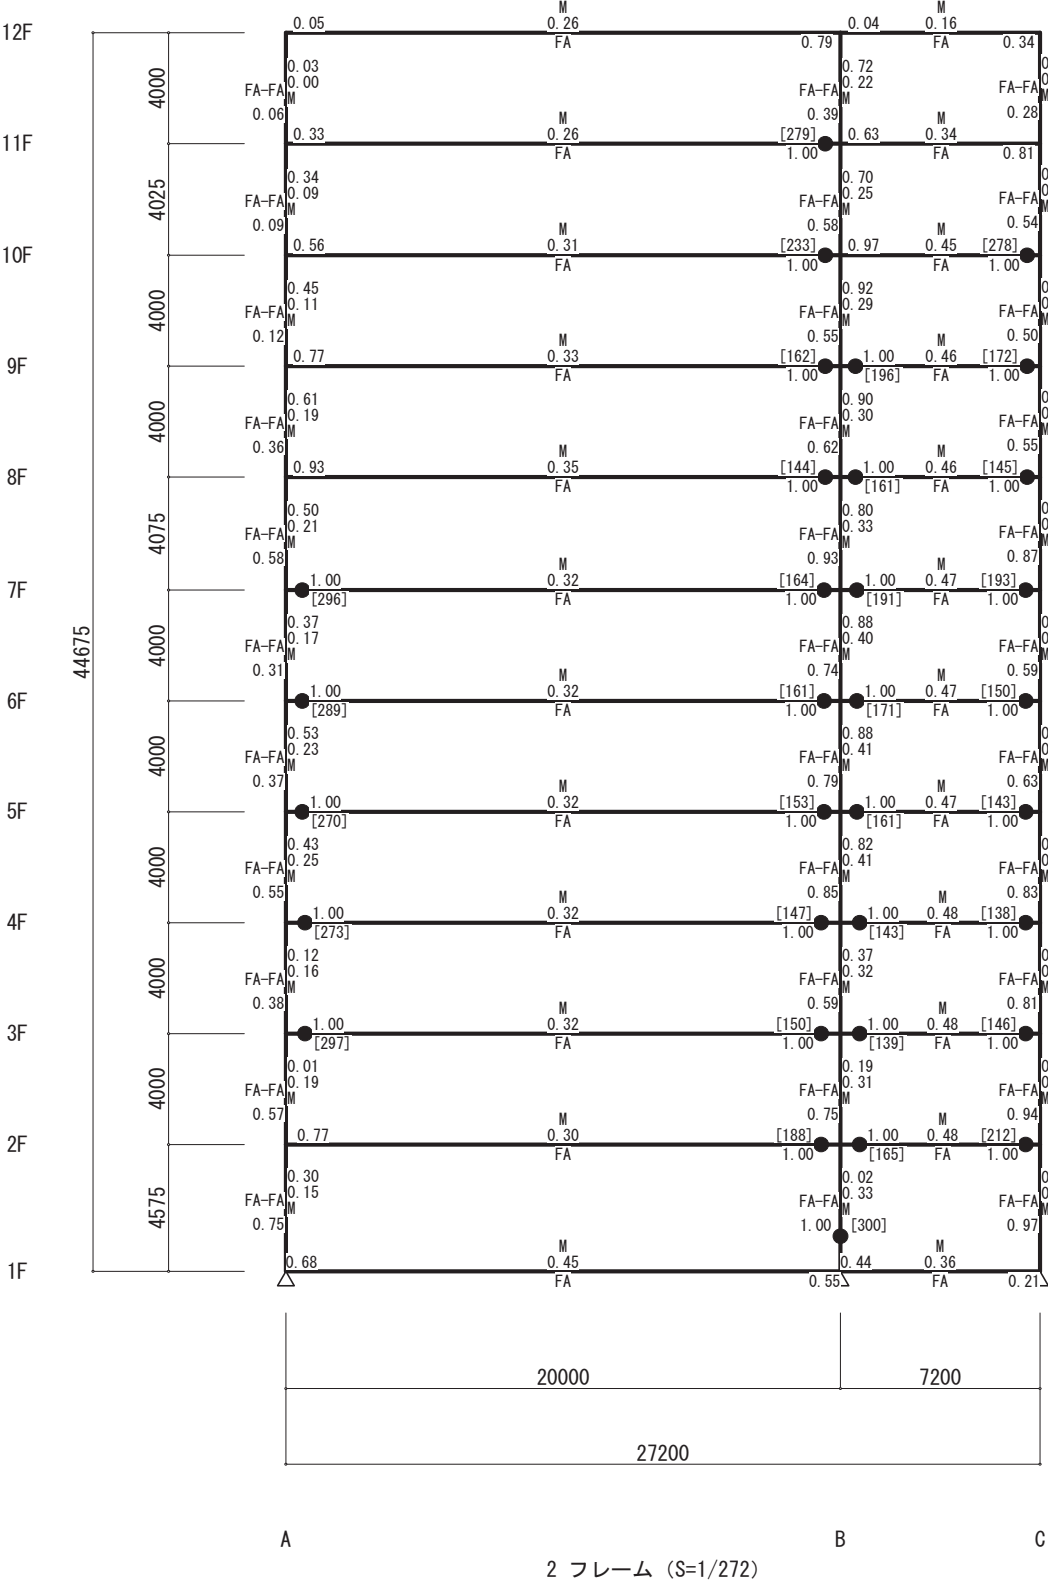


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

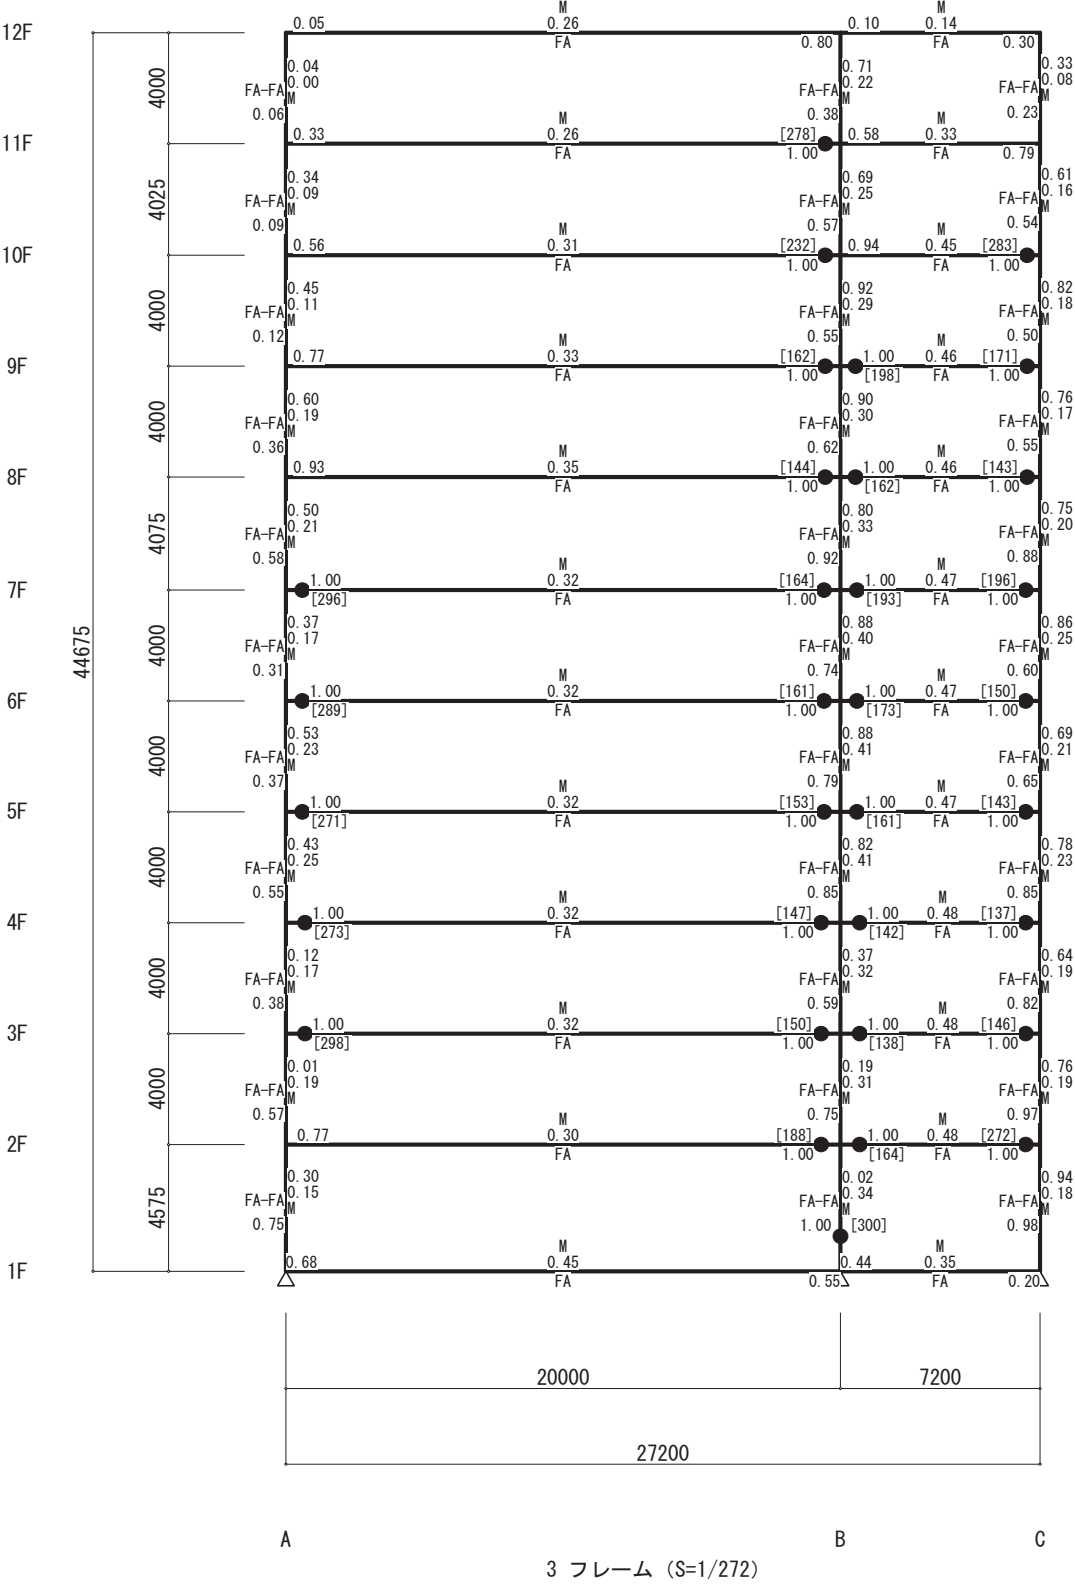


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

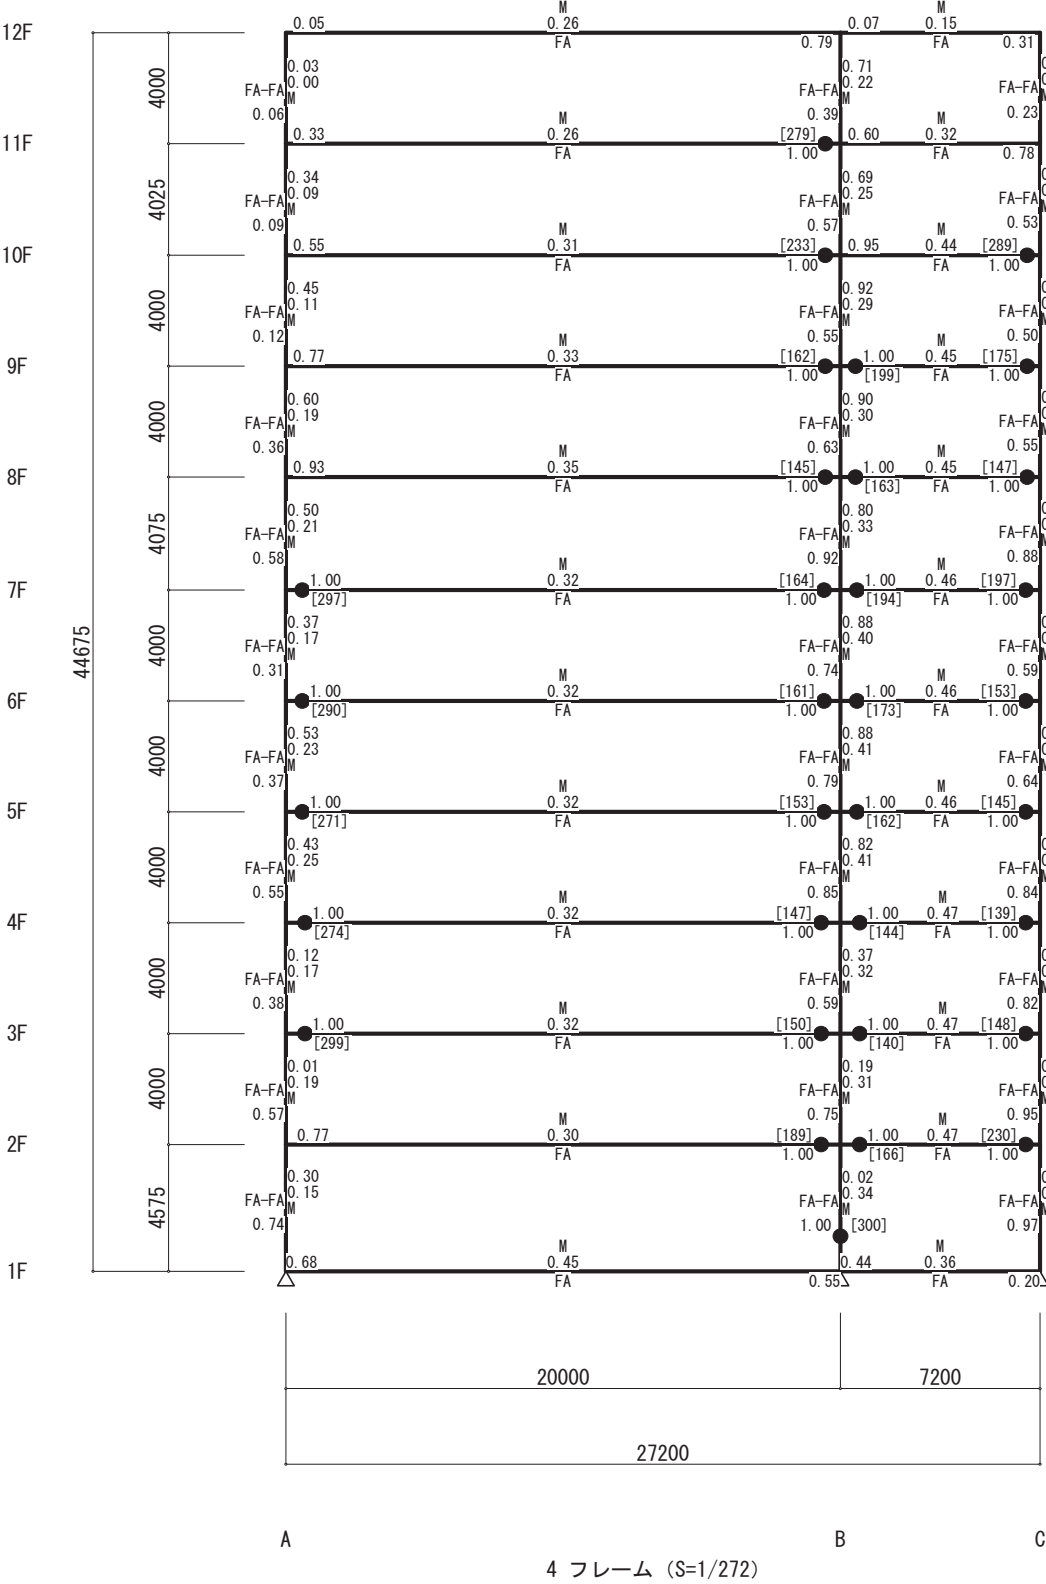


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

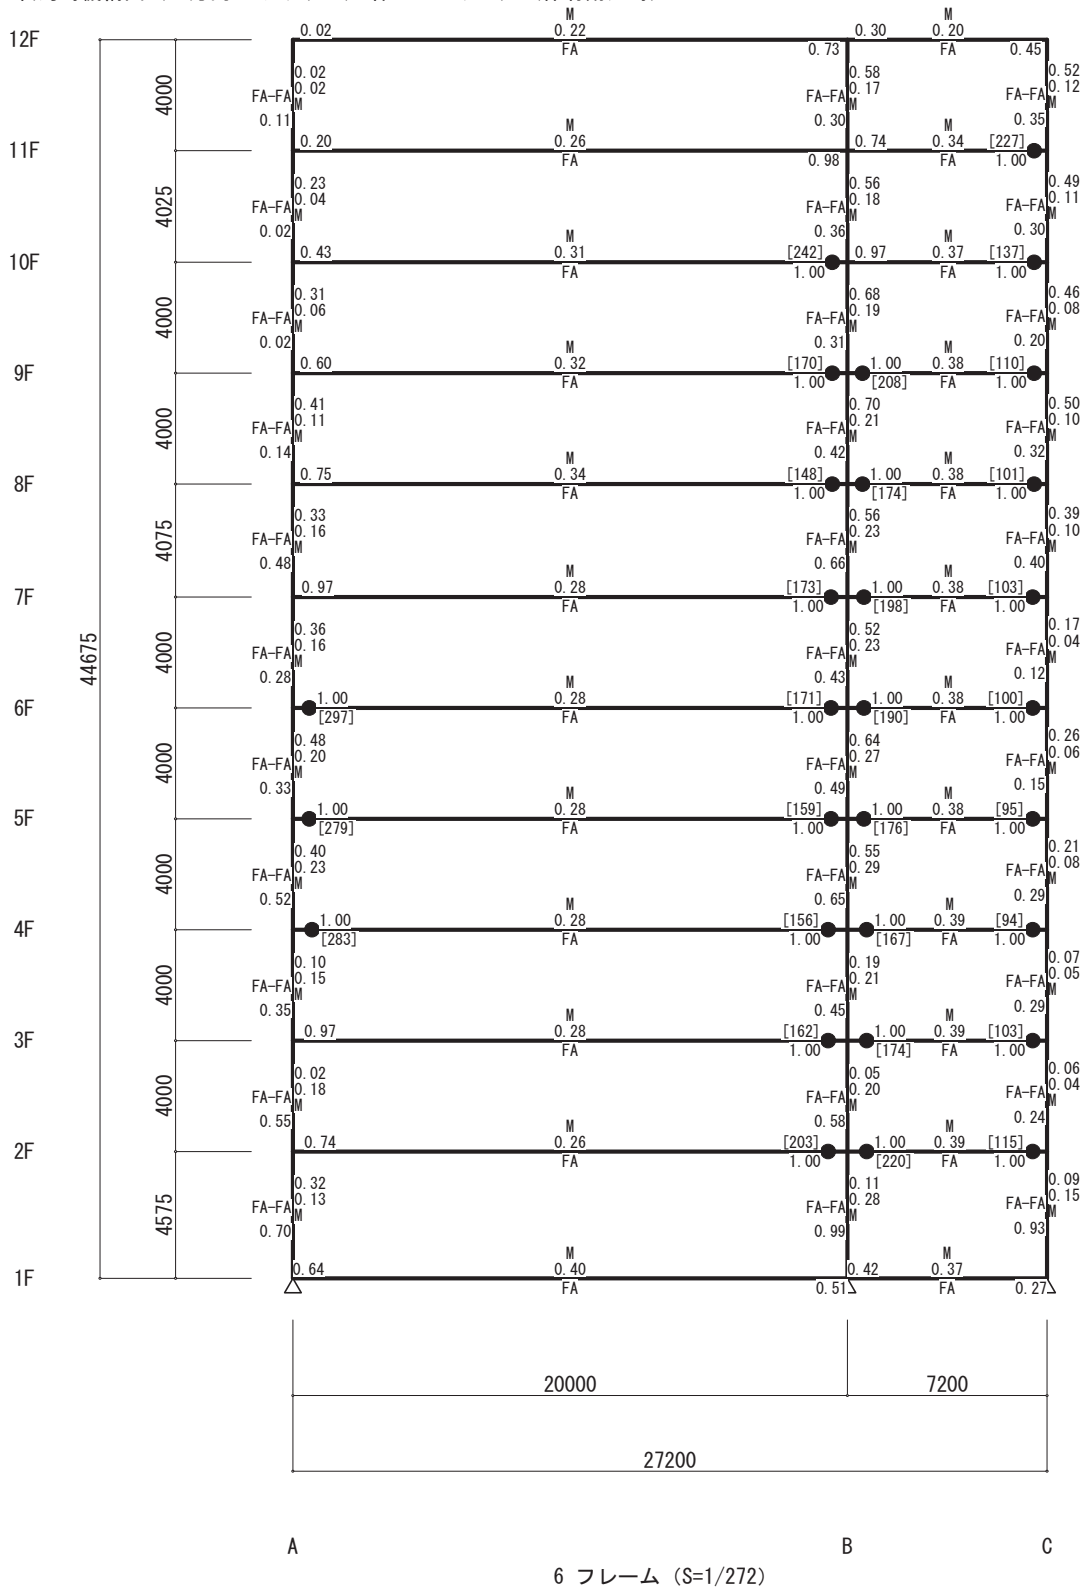


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

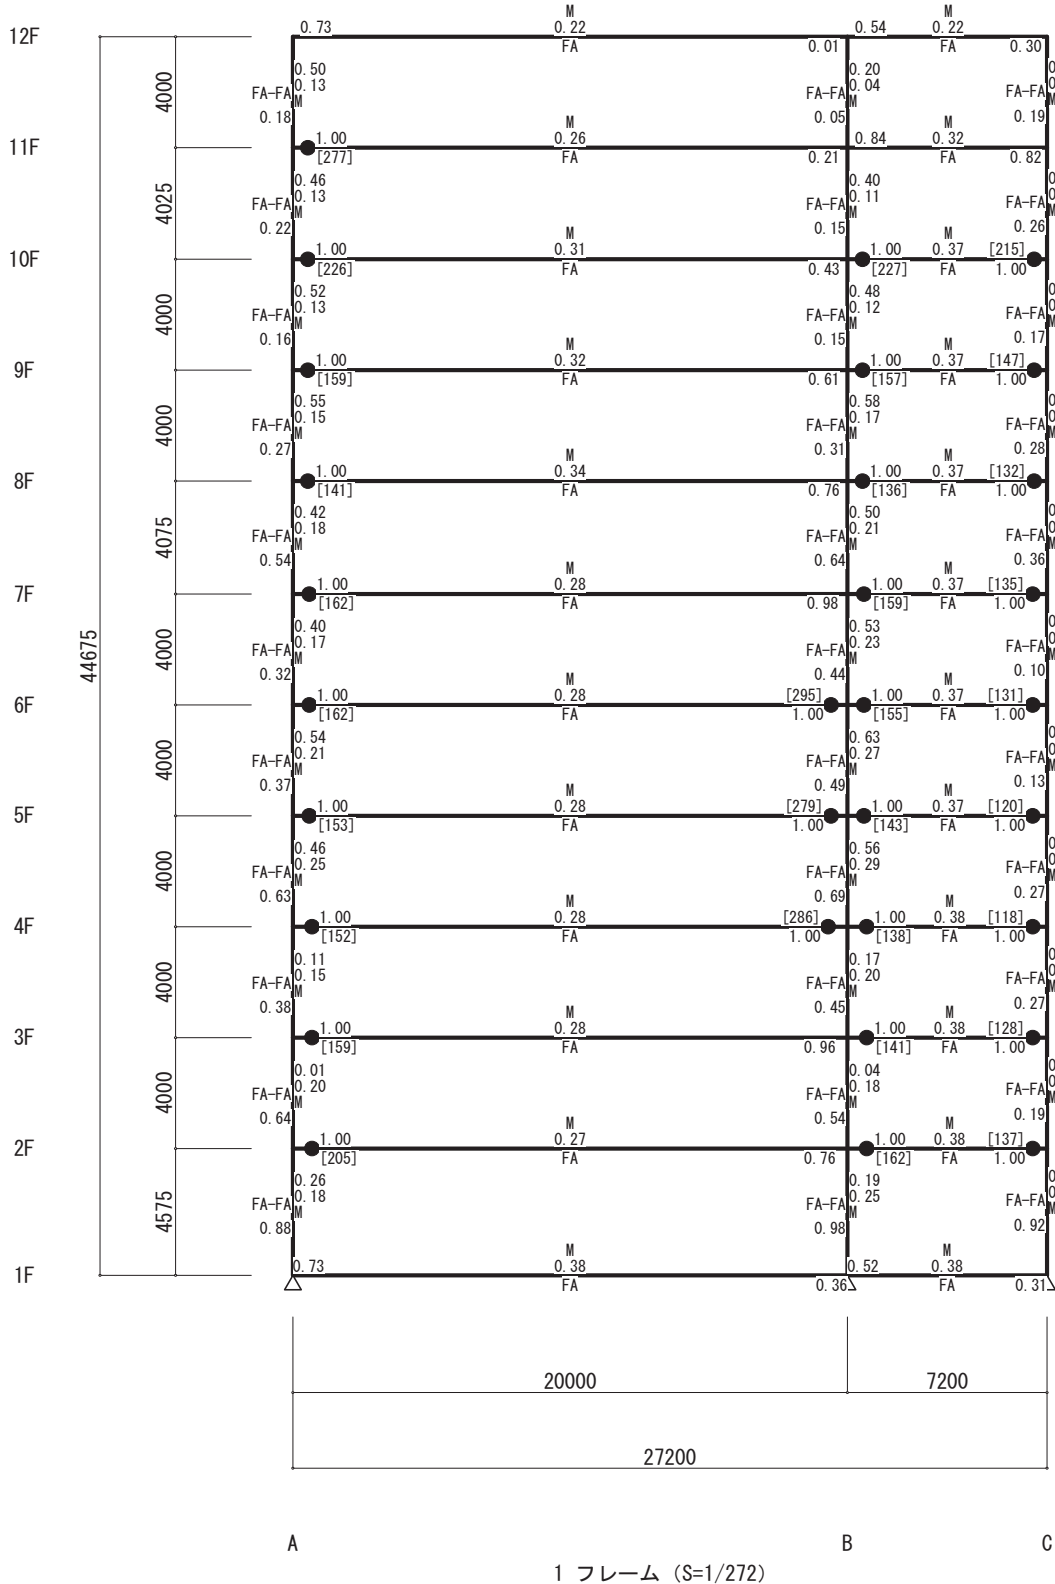


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

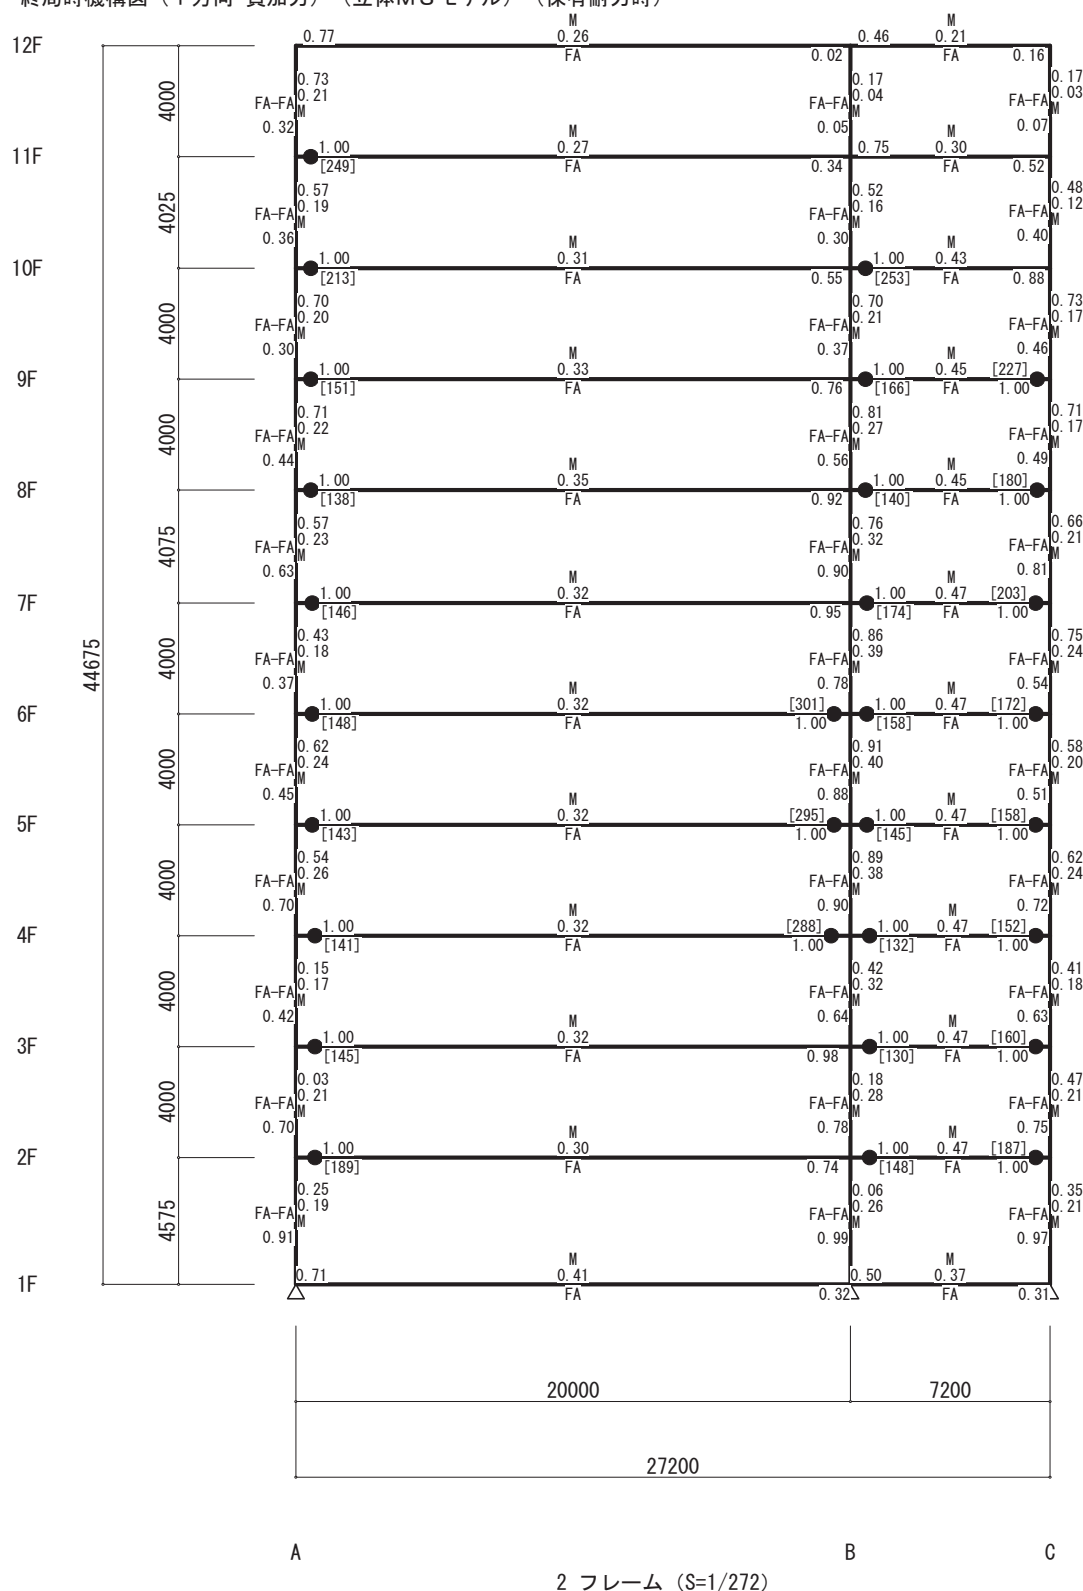


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

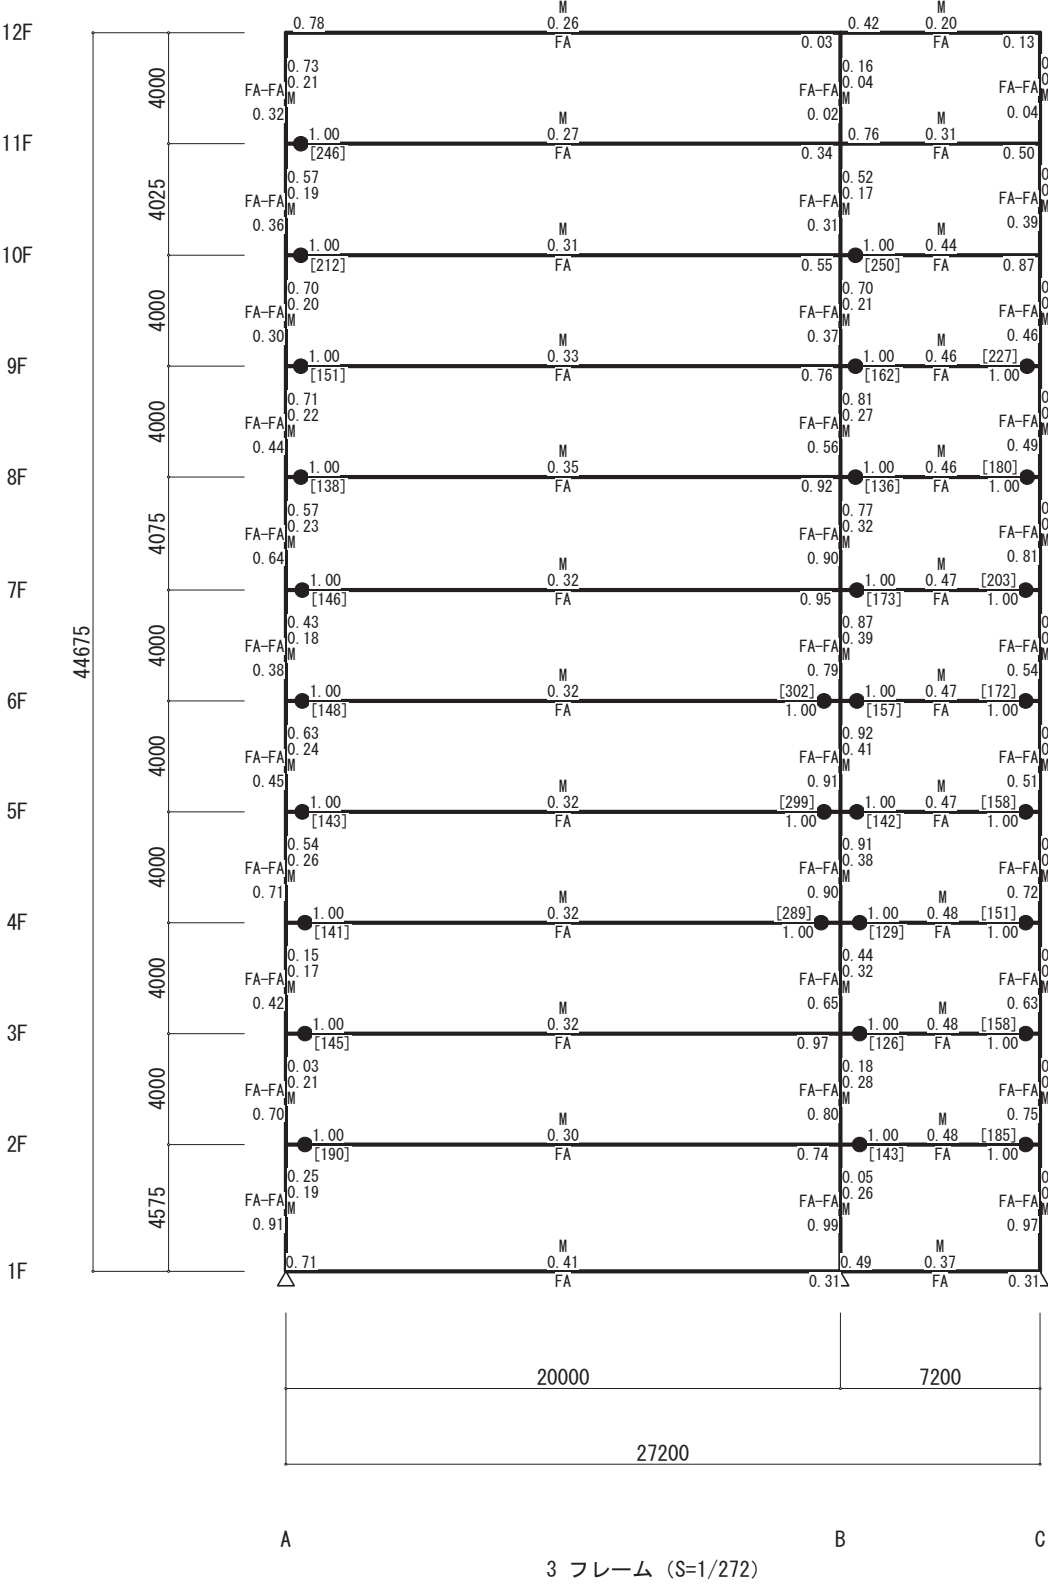


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

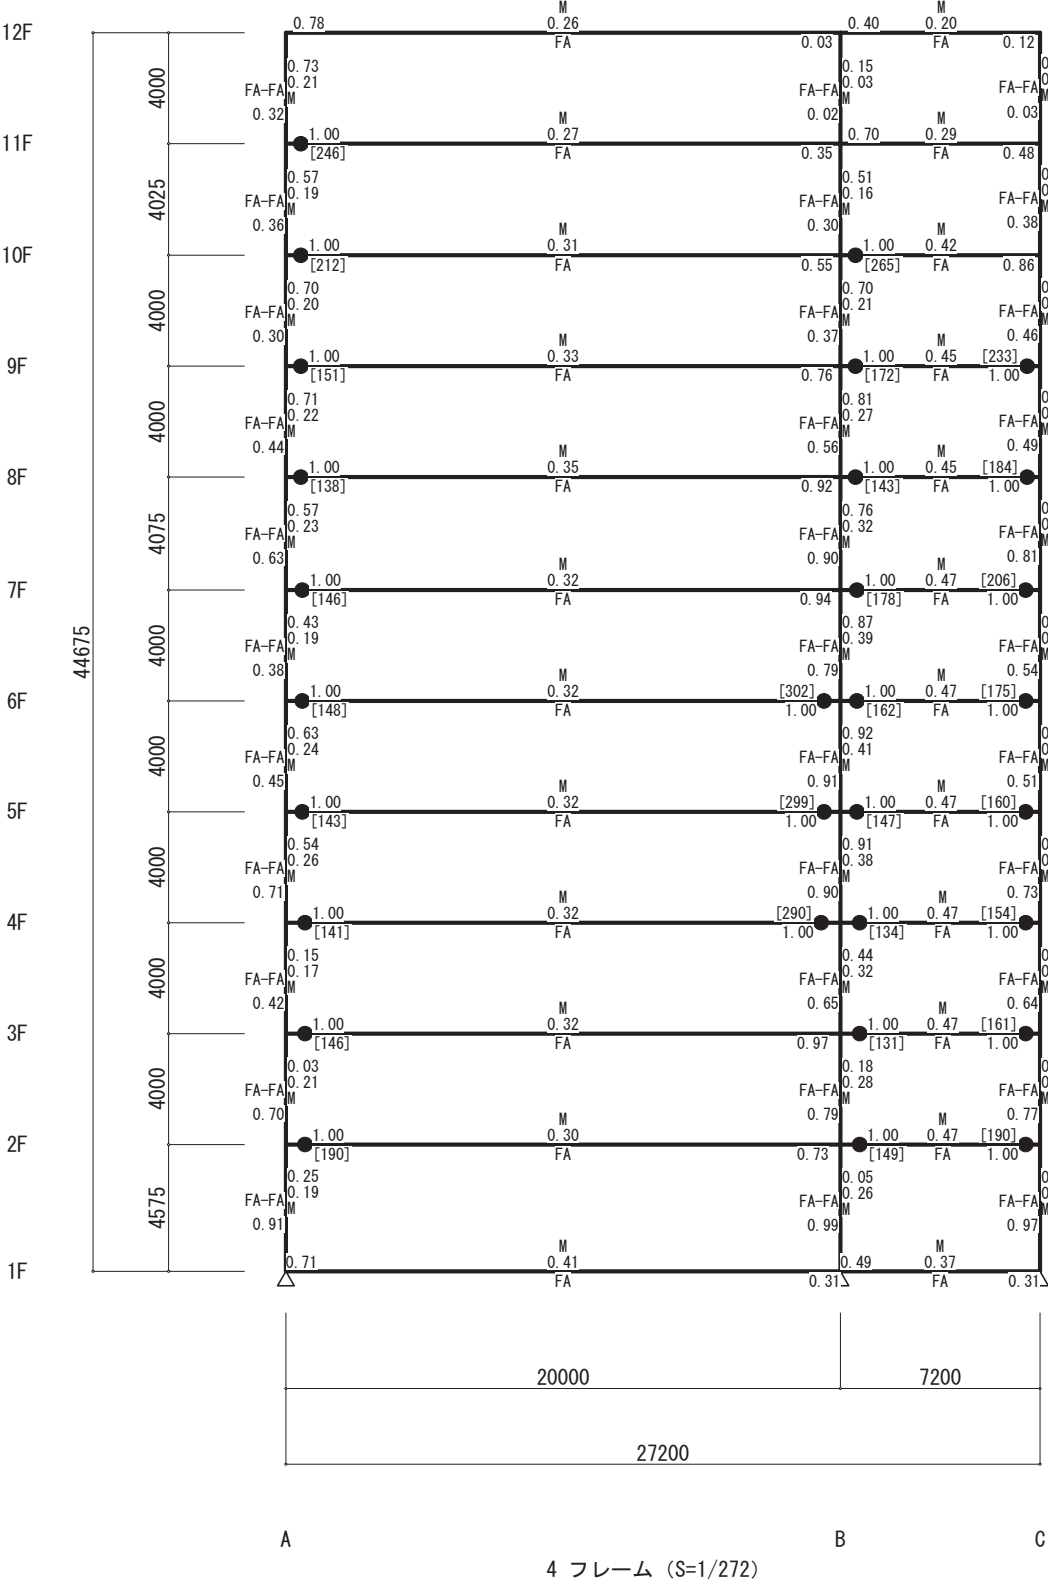

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

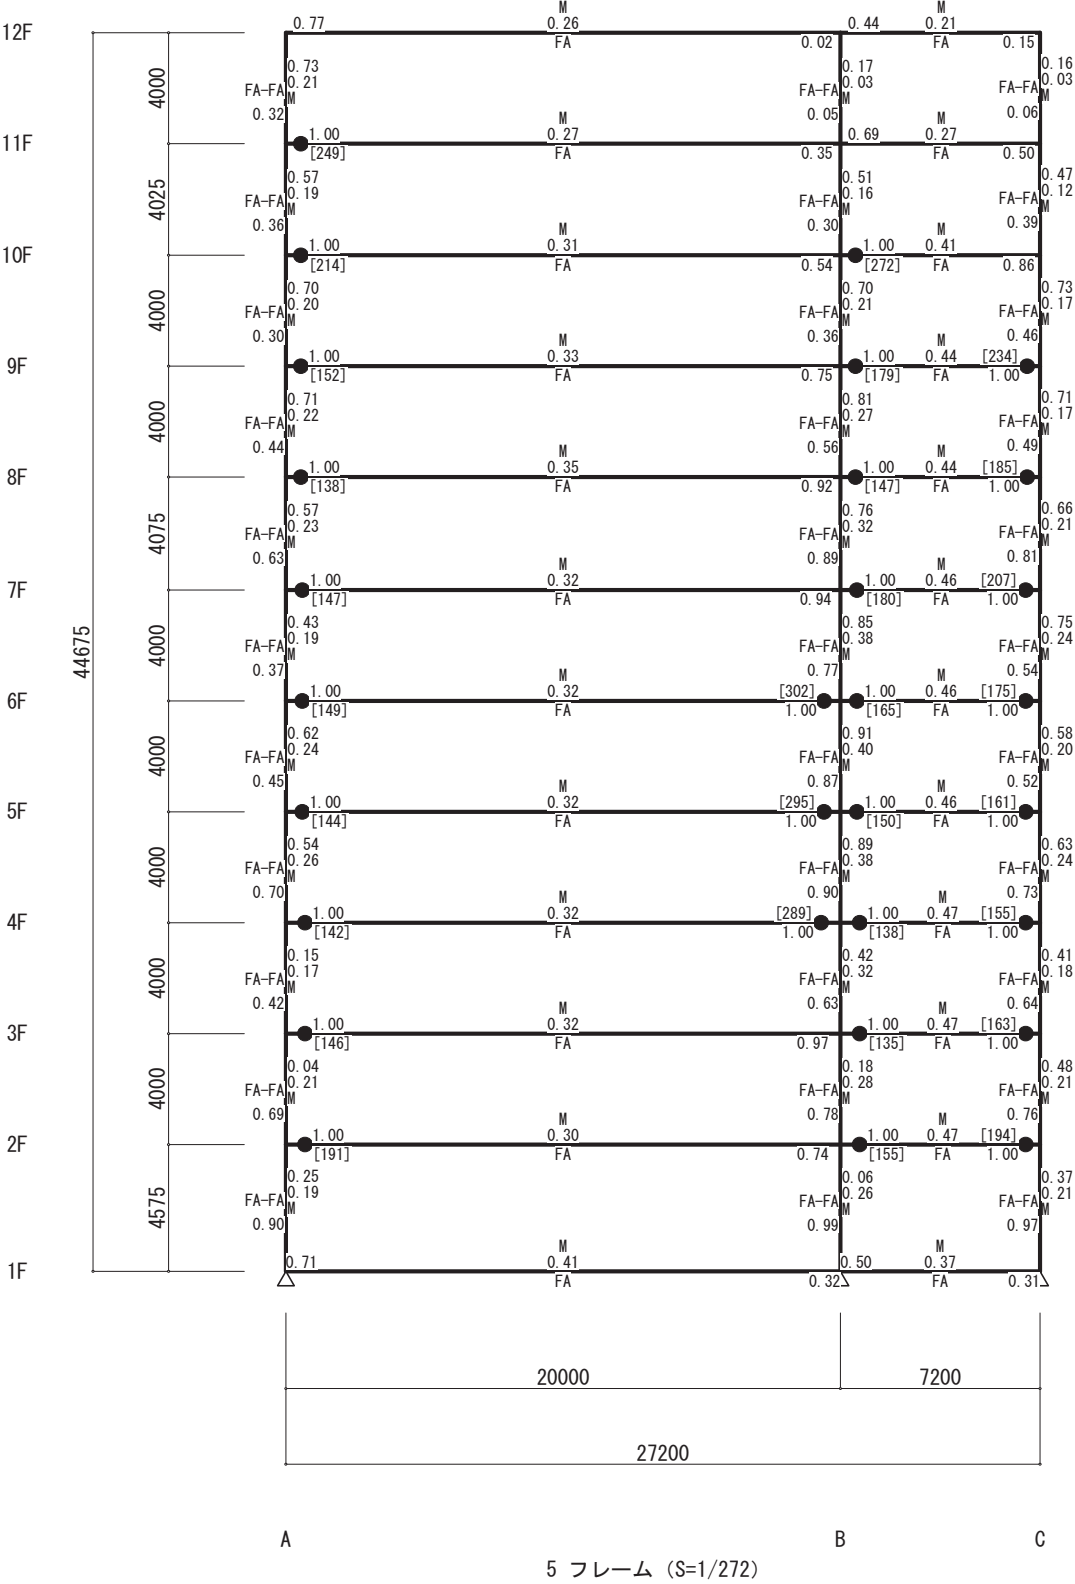

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

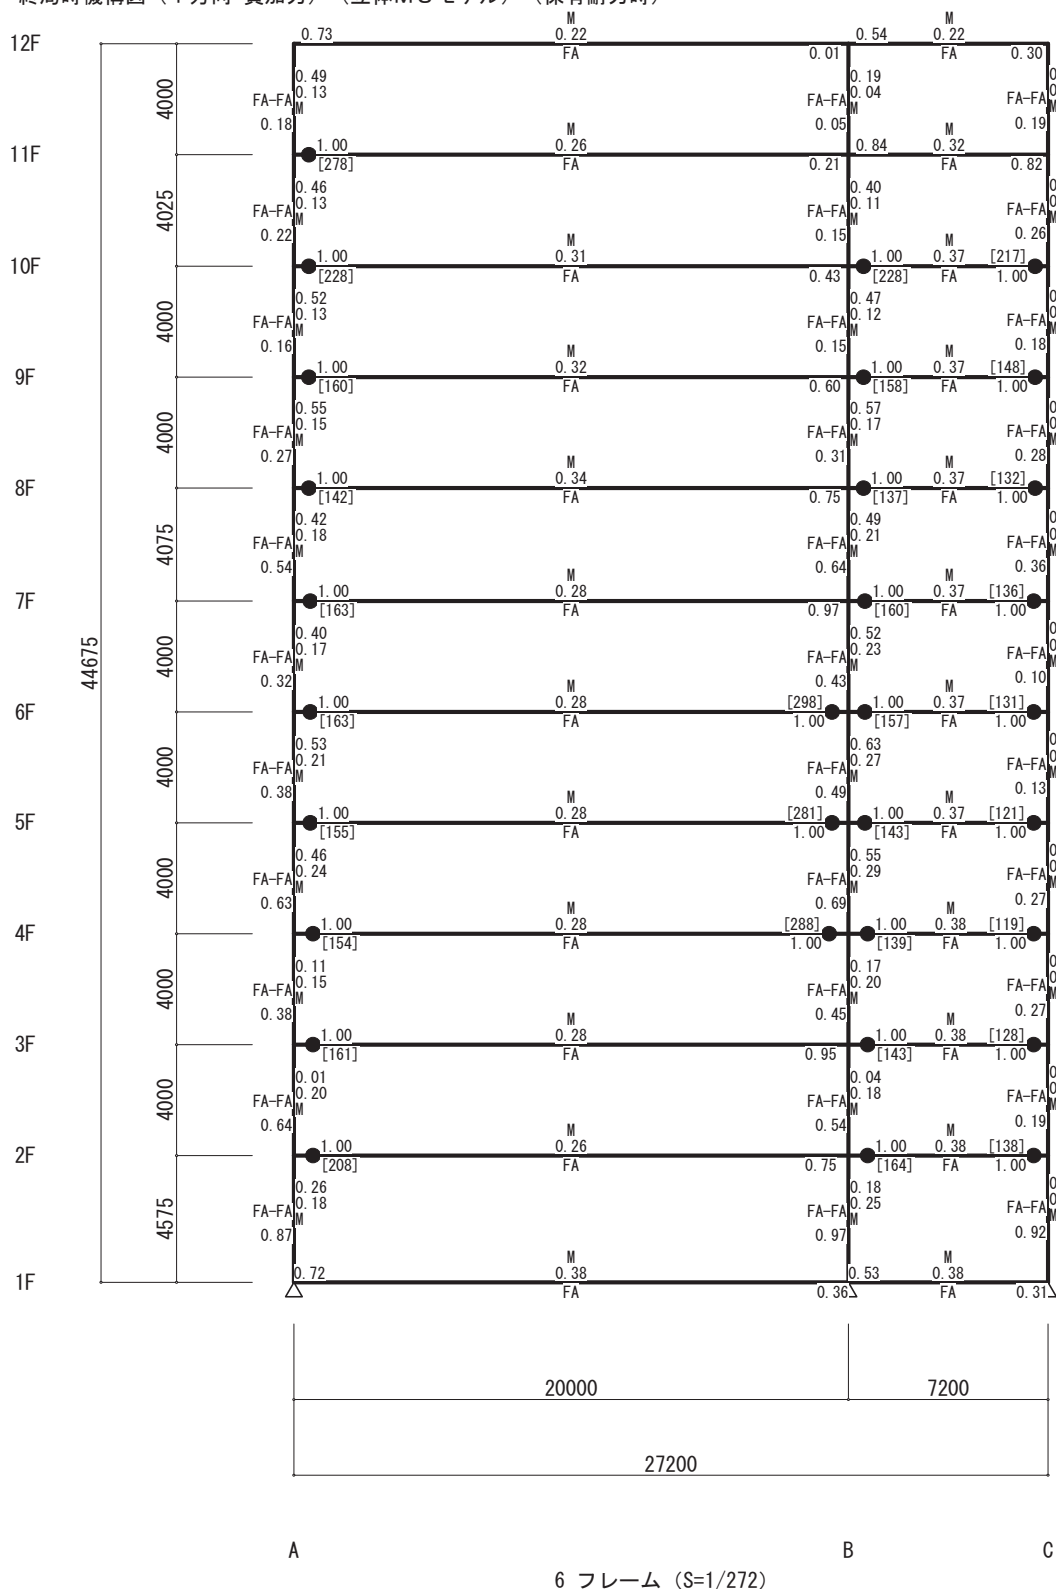

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

$d/t(w)$: ウェブの幅厚比

$b/t(f)$: フランジの幅厚比

横補剛 : [o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①: H_o/D または ②: $2M/(Q \cdot D)$	N/No (Ru)	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている

H_o/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または ($2 \cdot M / Q \cdot D$)

σo : 最終ステップでの軸方向応力度

Pt : 引張鉄筋比 (%)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。

Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)

$d/t(w)$: ウェブの幅厚比

$b/t(f)$: フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

$\lambda e1$: 筋違材の有効細長比 (右上り)

$\lambda e2$: 筋違材の有効細長比 (左上り)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.026	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.027	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.026	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.030	----	----	----	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.030	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.026	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.027	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.026	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---

Y 方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	40.250	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	39.250	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.563	26.563	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.031	0.84	27.00
		2	3	FA	M	0.026	0.72	27.00
		3	4	FA	M	0.027	0.72	27.00
		4	5	FA	M	0.026	0.71	27.00
		5	6	FA	M	0.030	0.81	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.034	0.92	27.00
		2	3	FA	M	0.028	0.75	27.00
		3	4	FA	M	0.028	0.76	27.00
		4	5	FA	M	0.028	0.75	27.00
		5	6	FA	M	0.032	0.87	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.016	0.42	27.00
		2	3	FA	M	0.011	0.29	27.00
		3	4	FA	M	0.012	0.33	27.00
		4	5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		5	6	FA	M	0.014	0.37	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.006	0.16	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.019	0.51	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.23	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.014	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.030	0.81	27.00
		2	3	FA	M	0.026	0.71	27.00
		3	4	FA	M	0.027	0.72	27.00
		4	5	FA	M	0.026	0.72	27.00
		5	6	FA	M	0.031	0.84	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.032	0.86	27.00
		2	3	FA	M	0.028	0.75	27.00
		3	4	FA	M	0.028	0.76	27.00
		4	5	FA	M	0.028	0.76	27.00
		5	6	FA	M	0.034	0.92	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		2	3	FA	M	0.011	0.31	27.00
		3	4	FA	M	0.012	0.33	27.00
		4	5	FA	M	0.011	0.29	27.00
		5	6	FA	M	0.016	0.42	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.014	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.019	0.51	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.23	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.006	0.16	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.028	0.76	27.00
		B	C	FA	M	0.023	0.61	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.022	0.59	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
3	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.021	0.58	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.022	0.58	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.022	0.60	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.028	0.76	27.00
		B	C	FA	M	0.023	0.61	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.005	0.14	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.13	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.15	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.13	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.005	0.15	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.026	0.70	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.027	0.74	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.027	0.73	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.74	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.027	0.73	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.74	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.027	0.74	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.026	0.70	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.13	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.005	0.14	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.13	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.15	27.00

g) S はりの部材種別

- d/tw : ウェブの幅厚比
- b/tf : フランジの幅厚比
- 横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o] : 充分 [x] : 不足
- モード* : 破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
- 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
- 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[[o]] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	11F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		6	7	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	12F	A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	10F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	12F	A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
2	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	B	C	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	B	C	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	4F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
5	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	37.89	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
6	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	40.25	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	39.25	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
A	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	6F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[{o}] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	6F	2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	2F	6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	1F	6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
B	11F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	7F	6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
1	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	2F	B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	3F	C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	2F	B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	4F	B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
2	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
3	11F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	5F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		C	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
A	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	8F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.56	26.56	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	9F	6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

U-5. 1. 4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6. 3. 27)式、(6. 3. 28)式により確認します。

検定比1= $N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / \{ (1 - N/NE) \cdot M_{cr} \} \leq 1.0$

検定比2= $M1/M_{pc} \leq 1.0$

ここに、

- N : 圧縮軸力（Ds算定時の長期考慮危険断面位置応力） (N)
- Ncr : x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値 (N)
- CM : 曲げモーメント分布によって定まる係数
- M1 : 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (Ds算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント) (N・mm)
- NE : 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力 (N)
- Mcr : 圧縮軸力が無い場合の横座屈強度 (N・mm)
- Mpc : 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント (N・mm)

A	: 全断面積	($\times 10^2 \text{ mm}^2$)
I	: 断面 2 次モーメント	($\times 10^4 \text{ mm}^4$)
Zp	: 塑性断面係数	($\times 10^3 \text{ mm}^3$)
σ_y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i_x, i_y	: 断面 2 次半径 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
l _{kx} , l _{ky}	: 座屈長さ (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	($\times 10^3 \text{ N}$)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	($\times 10^3 \text{ N}$)
MB, MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
N _{crx} , N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10^3 \text{ N}$)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)

X 方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	i_x i_y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	43.6 112411.2	-1348.7 1424.5	20574.5 19320.7	1.00	4090.1 401104.6	0.350 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	570.8 165342.6	-542.4 2703.3	21462.7 20574.5	0.98	4086.4 400740.6	0.675 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	701.3 165342.6	-482.2 2987.8	21462.7 20574.5	0.97	4084.5 400554.2	0.748 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	672.1 165342.6	-486.2 2971.2	21462.7 20574.5	0.97	4085.0 400599.2	0.743 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	712.6 165342.6	-520.8 2807.4	21462.7 20574.5	0.97	4084.3 400536.2	0.706 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	851.8 112411.2	-1284.7 1668.9	20574.5 19320.7	0.99	4081.8 400291.5	0.451 0.004	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	18.8 87897.9	-1038.8 2831.7	19912.0 18440.1	1.00	4090.1 401106.3	0.690 0.007	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1174.5 144625.2	-214.3 3390.8	21173.7 19912.0	0.96	4074.3 399556.9	0.859 0.008	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1312.1 144625.2	-221.0 3306.8	21173.7 19912.0	0.96	4070.4 399172.5	0.846 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1289.9 144625.2	-214.6 3311.7	21173.7 19912.0	0.96	4071.1 399237.3	0.846 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1336.4 144625.2	-199.1 3358.7	21173.7 19912.0	0.95	4069.7 399100.4	0.858 0.008	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	1796.9 87897.9	-1038.3 2777.3	19912.0 18440.1	0.96	4053.2 397479.1	0.760 0.007	OK
9F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1776.9 150273.3	402.1 3716.1	23213.1 22161.9	0.94	4417.7 433233.2	0.874 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1927.2 150273.3	405.2 3730.5	23213.1 22161.9	0.94	4412.1 432674.5	0.883 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1918.0 150273.3	403.5 3723.8	23213.1 22161.9	0.94	4412.4 432710.0	0.881 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1977.0 150273.3	398.9 3704.3	23213.1 22161.9	0.94	4410.1 432479.0	0.879 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2877.8 95684.9	-499.8 2768.0	21928.3 20293.1	0.93	4365.3 428088.8	0.738 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2373.0 150273.3	1863.0 2928.5	23213.1 21928.3	0.90	4392.4 430749.7	0.708 0.007	OK
8F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2541.9 150273.3	1865.8 2923.7	23213.1 21928.3	0.89	4383.9 429916.4	0.713 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2551.2 150273.3	1868.8 2925.9	23213.1 21928.3	0.89	4383.4 429868.6	0.714 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2628.4 150273.3	1873.8 2931.8	23213.1 21928.3	0.89	4379.3 429467.3	0.718 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3968.2 89024.2	1020.4 2084.7	21694.7 20293.1	0.84	4288.9 420594.0	0.609 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	2957.4 167069.6	4190.7 1320.0	23474.9 21809.1	0.91	4360.5 427622.2	1.010 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3152.2 167069.6	4173.5 1319.3	23474.9 21809.1	0.91	4348.3 426427.4	1.014 0.010	NG
7F	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3187.2 167069.6	4161.2 1317.2	23474.9 21809.1	0.91	4346.1 426204.7	1.013 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3289.8 167069.6	4144.2 1313.4	23474.9 21809.1	0.91	4339.3 425537.2	1.013 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	5071.3 107396.1	3398.7 401.9	22285.0 20619.2	0.88	4186.8 410582.9	0.950 0.008	OK
6F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3532.3 289544.0	4203.3 2743.5	23461.3 22335.5	0.91	5181.3 508107.2	0.882 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3766.2 289544.0	4196.7 2761.3	23461.3 22335.5	0.91	5159.2 505941.0	0.889 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3840.0 289544.0	4193.9 2773.9	23461.3 22335.5	0.90	5151.9 505228.0	0.891 0.008	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3982.6 289544.0	4185.4 2792.0	23461.3 22335.5	0.90	5137.5 503812.7	0.895 0.008	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	6856.9 193260.6	2389.1 109.0	23262.3 21964.7	0.90	4734.2 464271.1	0.730 0.005	OK
5F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4096.7 274865.3	4395.5 2493.6	23461.3 22150.1	0.90	5125.5 502641.9	0.940 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4377.9 274865.3	4379.9 2500.0	23461.3 22150.1	0.90	5094.7 499617.7	0.948 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4498.7 274865.3	4371.5 2502.4	23461.3 22150.1	0.90	5080.8 498256.8	0.951 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4688.4 274865.3	4360.6 2510.2	23461.3 22150.1	0.90	5058.3 496045.0	0.957 0.009	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	8657.8 185199.7	2756.9 1056.7	23169.7 21594.0	0.85	4372.6 428809.2	0.861 0.006	OK
4F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	4656.3 231403.1	4844.6 2273.1	23461.3 21594.0	0.90	5062.1 496426.0	1.045 0.010	NG
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	4984.4 231403.1	4797.0 2294.2	23461.3 21594.0	0.89	5021.2 492411.2	1.049 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	5152.1 231403.1	4760.4 2307.1	23461.3 21594.0	0.89	4999.2 490254.2	1.049 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	5389.2 231403.1	4710.4 2323.8	23461.3 21594.0	0.89	4966.8 487081.6	1.049 0.010	NG
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	10457.7 151569.6	3492.5 482.4	22706.2 20852.5	0.85	3927.4 385141.9	1.099 0.009	NG
3F	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5209.5 468276.0	6184.6 1913.2	35546.2 33202.8	0.93	10379.1 1017838.4	0.702 0.006	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5590.7 468276.0	6185.2 1957.3	35546.2 33202.8	0.93	10332.6 1013285.9	0.712 0.006	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5811.2 468276.0	6188.8 1991.2	35546.2 33202.8	0.93	10304.3 1010505.7	0.718 0.006	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	6101.6 468276.0	6198.8 2037.0	35546.2 33202.8	0.92	10265.3 1006680.4	0.727 0.006	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	12308.6 264617.7	4330.0 -162.1	34906.1 32776.9	0.90	8976.8 880325.9	0.756 0.005	OK
2F	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	5770.0 399568.2	7188.4 502.4	35546.2 32776.9	0.94	10309.7 1011032.8	0.815 0.007	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6203.2 399568.2	7208.8 493.7	35546.2 32776.9	0.93	10251.2 1005297.7	0.829 0.007	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6475.4 399568.2	7212.3 485.7	35546.2 32776.9	0.93	10212.3 1001482.6	0.837 0.007	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6817.3 399568.2	7194.0 472.9	35546.2 32776.9	0.93	10161.0 996457.3	0.845 0.007	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	14159.0 234592.2	5725.8 -1098.6	34480.3 32776.9	0.90	8424.6 826170.9	0.946 0.007	OK
1F	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	6360.7 445101.6	8682.1 -520.0	35546.2 35137.5	0.94	10228.9 1003110.4	0.959 0.009	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	6827.5 445101.6	8597.8 -527.4	35546.2 35137.5	0.94	10159.5 996302.3	0.964 0.009	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	7133.3 445101.6	8553.1 -523.8	35546.2 35137.5	0.94	10111.3 991582.8	0.968 0.009	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	7508.8 445101.6	8541.4 -502.8	35546.2 35137.5	0.94	10049.3 985503.2	0.977 0.009	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	15987.2 330142.2	6118.1 -2411.4	35546.2 35137.5	0.93	7803.2 765232.5	1.017 0.008	NG

X 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	189.7 122301.0	-1389.9 1555.8	20783.5 20783.5	1.00	4089.7 401066.3	0.389 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	860.0 169560.9	-579.0 2840.2	21514.9 21305.9	0.97	4081.7 400275.7	0.719 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	933.2 169560.9	-533.1 3081.7	21514.9 21305.9	0.97	4080.2 400128.4	0.778 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	918.7 169560.9	-529.5 3097.1	21514.9 21305.9	0.97	4080.5 400158.6	0.781 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	930.4 169560.9	-566.7 2910.2	21514.9 21253.7	0.97	4080.2 400134.1	0.738 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	965.4 122301.0	-1352.8 1684.5	20783.5 20783.5	0.99	4079.5 400059.8	0.458 0.004	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	292.2 94729.8	-1102.9 2867.0	20122.3 20122.3	0.98	4089.2 401010.8	0.706 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1559.1 151688.6	-246.4 3418.0	21278.9 20963.5	0.95	4062.3 398375.9	0.879 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1662.8 151688.6	-261.3 3352.9	21278.9 21068.6	0.95	4058.5 398000.5	0.868 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1624.9 151688.6	-269.0 3348.8	21278.9 20963.5	0.95	4059.9 398140.4	0.866 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1589.7 151688.6	-264.2 3401.5	21278.9 20963.5	0.95	4061.2 398267.6	0.877 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1935.8 94729.8	-1094.3 2849.0	20122.3 20122.3	0.96	4047.2 396896.5	0.776 0.007	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	281.9 103122.0	-571.1 2800.0	22161.9 22161.9	0.98	4449.3 436323.3	0.631 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2270.8 157437.7	342.3 3751.4	23329.9 23329.9	0.93	4397.3 431226.2	0.897 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2417.9 157437.7	345.3 3772.3	23329.9 23329.9	0.93	4390.2 430533.6	0.906 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2360.5 157437.7	347.7 3780.1	23329.9 23329.9	0.93	4393.0 430809.1	0.906 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2273.3 157437.7	345.5 3770.4	23329.9 23213.1	0.93	4397.2 431214.9	0.901 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3050.8 103122.0	-559.0 2823.0	22161.9 22161.9	0.93	4354.8 427059.1	0.746 0.007	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	261.7 103122.0	878.0 2135.7	22161.9 22161.9	0.96	4449.4 436334.3	0.476 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2964.5 157437.7	1752.8 2995.6	23329.9 23329.9	0.89	4360.1 427580.2	0.739 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3159.6 157437.7	1750.3 2990.8	23329.9 23329.9	0.89	4347.9 426380.4	0.744 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3092.3 157437.7	1744.4 2988.3	23329.9 23329.9	0.89	4352.2 426802.6	0.741 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2958.6 157437.7	1742.1 2991.5	23329.9 23213.1	0.89	4360.5 427615.0	0.738 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4174.0 103122.0	903.9 2150.1	22161.9 22161.9	0.86	4271.7 418912.1	0.620 0.005	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	233.3 116446.7	3380.7 510.3	22523.0 22047.0	0.97	4449.5 436348.5	0.752 0.008	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3653.5 175648.1	4099.9 1432.5	23593.9 23415.4	0.90	4313.4 423002.2	1.005 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	3901.5 175648.1	4107.5 1434.7	23593.9 23474.9	0.90	4294.2 421121.1	1.015 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3837.0 175648.1	4132.8 1438.5	23593.9 23415.4	0.90	4299.4 421622.4	1.019 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 594	3666.7 175648.1	4147.3 1439.0	23593.9 23355.9	0.90	4312.4 422904.9	1.016 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	5315.1 116446.7	3337.4 518.3	22523.0 22047.0	0.88	4160.9 408041.4	0.930 0.008	OK
6F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4250.8 289544.0	4124.6 2830.4	23461.3 23461.3	0.90	5108.9 501010.2	0.885 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4611.7 289544.0	4128.8 2822.1	23461.3 23461.3	0.89	5067.5 496950.3	0.898 0.008	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 562	4609.6 289544.0	4129.6 2797.0	23461.3 23461.3	0.89	5067.7 496975.5	0.899 0.008	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4435.7 289544.0	4133.2 2782.3	23461.3 23461.3	0.90	5088.1 498971.5	0.893 0.008	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	7064.4 211045.4	2338.3 163.1	23447.7 22706.2	0.90	4696.9 460603.8	0.720 0.005	OK
5F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	4786.3 289544.0	4324.5 2570.4	23461.3 23461.3	0.90	5046.2 494867.8	0.943 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5293.1 289544.0	4321.3 2567.6	23461.3 23461.3	0.89	4980.1 488384.9	0.961 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	5391.3 289544.0	4333.8 2568.1	23461.3 23461.3	0.89	4966.6 487052.5	0.967 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	5241.6 289544.0	4343.7 2565.0	23461.3 23461.3	0.89	4987.2 489073.0	0.963 0.009	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	8824.5 193260.6	2742.0 1102.6	23262.3 22520.9	0.85	4334.9 425110.2	0.849 0.006	OK
4F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	5353.9 242704.8	4705.6 2352.8	23461.3 23447.7	0.89	4971.8 487563.4	1.029 0.010	NG
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	6008.4 242704.8	4673.3 2360.8	23461.3 23447.7	0.88	4875.5 478124.3	1.047 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	6208.0 242704.8	4659.6 2350.2	23461.3 23447.7	0.88	4844.0 475030.5	1.052 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	6093.4 242704.8	4678.3 2338.3	23461.3 23355.0	0.88	4862.2 476818.7	1.052 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	10606.6 163826.5	3487.5 492.6	22891.6 21964.7	0.85	3886.8 381160.7	1.080 0.009	NG
3F	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	5906.2 488224.0	6481.8 1999.8	35546.2 35546.2	0.93	10291.7 1009275.3	0.736 0.006	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	6724.6 488224.0	6482.1 2030.7	35546.2 35546.2	0.92	10175.2 997844.1	0.757 0.006	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	7042.4 488224.0	6485.3 2044.9	35546.2 35546.2	0.92	10125.8 993006.6	0.765 0.007	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 766	6984.0 488224.0	6486.7 2027.7	35546.2 35546.2	0.92	10135.1 993911.9	0.764 0.007	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	12449.1 300799.5	4608.9 -196.0	35331.9 33628.6	0.90	8937.6 876480.8	0.776 0.005	OK
2F	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	6466.8 431880.1	7933.5 98.6	35546.2 35546.2	0.94	10213.5 1001604.4	0.889 0.008	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	7442.7 431880.1	7934.2 94.5	35546.2 35546.2	0.93	10060.5 986595.0	0.915 0.008	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	7875.7 431880.1	7921.1 91.5	35546.2 35546.2	0.93	9985.7 979260.6	0.925 0.008	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	7881.0 431880.1	7906.2 94.2	35546.2 35546.2	0.93	9984.7 979169.4	0.924 0.008	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	14301.3 264617.7	6440.4 -1465.5	34906.1 33202.8	0.91	8378.9 821693.7	1.011 0.008	NG
1F	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	7093.0 445101.6	9307.4 -1289.2	35546.2 35546.2	0.95	10117.8 992216.4	1.037 0.009	NG
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	8183.2 445101.6	9183.0 -1272.5	35546.2 35546.2	0.94	9930.0 973800.9	1.055 0.009	NG
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	8690.2 445101.6	9152.7 -1255.2	35546.2 35546.2	0.94	9833.6 964342.3	1.065 0.009	NG
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 747	8738.3 445101.6	9201.6 -1247.5	35546.2 35546.2	0.94	9824.1 963414.7	1.071 0.010	NG
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	16178.9 357964.3	6735.1 -3154.6	35546.2 35381.0	0.94	7733.6 758411.7	1.080 0.009	NG

X 方向正加力時 C7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	307.2 45823.0	221.2 1000.9	9036.8 8974.2	0.95	1345.1 131913.7	0.745 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	242.3 45823.0	205.8 943.4	9036.8 9005.5	0.96	1345.8 131980.6	0.700 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	177.6 45823.0	232.7 1086.9	9036.8 8974.2	0.96	1346.3 132031.6	0.799 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	294.5 45823.0	301.5 1129.0	9036.8 8942.9	0.95	1345.3 131928.0	0.834 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 555	364.5 40266.6	-74.3 737.3	8880.2 8911.5	0.96	1344.4 131841.4	0.570 0.006	OK
10F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	632.4 45255.5	443.0 1217.5	9022.2 8959.1	0.92	1339.3 131340.1	0.913 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	585.8 45255.5	863.7 1272.5	9022.2 8990.6	0.90	1340.4 131446.7	0.931 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	458.9 45255.5	449.2 1209.3	9022.2 8959.1	0.93	1342.9 131695.5	0.896 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	560.9 45255.5	199.0 1152.8	9022.2 8927.6	0.93	1340.9 131500.2	0.873 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	833.4 33618.4	-140.8 817.1	8644.0 8707.0	0.93	1333.7 130787.2	0.678 0.006	OK
9F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	806.3 55053.1	577.0 1518.4	11355.1 11355.1	0.92	1647.5 161568.6	0.923 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	921.7 55053.1	882.0 1608.8	11355.1 11355.1	0.90	1644.6 161280.8	0.970 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	883.1 55053.1	583.4 1524.4	11355.1 11355.1	0.91	1645.6 161381.4	0.931 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	806.3 53611.8	328.6 1260.9	11314.5 11355.1	0.92	1647.5 161568.6	0.784 0.008	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1275.0 39077.1	-30.0 877.6	10785.9 10867.2	0.91	1633.2 160161.4	0.618 0.005	OK
8F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1007.7 55053.1	1034.1 1321.7	11355.1 11355.1	0.88	1642.2 161041.4	0.803 0.008	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1274.8 55053.1	1305.8 1524.3	11355.1 11355.1	0.86	1633.2 160162.0	0.921 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1309.1 55053.1	1041.5 1326.0	11355.1 11355.1	0.86	1631.9 160034.2	0.822 0.008	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1042.4 53611.8	774.3 1087.9	11314.5 11355.1	0.88	1641.1 160938.7	0.682 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	1702.0 39077.1	393.9 729.9	10785.9 10785.9	0.84	1614.5 158327.4	0.544 0.005	OK
7F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	565 536	1225.5 47802.4	1371.2 847.5	11132.3 11298.0	0.87	1635.0 160339.6	0.849 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	558 536	1632.0 49037.8	1492.2 1083.5	11173.8 11298.0	0.84	1617.9 158663.8	0.931 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	572 536	1719.6 46613.2	1367.2 851.7	11090.9 11298.0	0.84	1613.6 158240.4	0.878 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	594 536	1245.8 43300.1	1198.2 617.5	10966.7 11298.0	0.87	1634.3 160267.5	0.762 0.007	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	708 694	2098.5 30421.9	911.0 273.5	10303.9 10386.7	0.83	1592.3 156153.4	0.693 0.006	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	1570.3 96777.4	1293.4 573.7	18327.8 19055.5	0.91	3262.9 319984.0	0.448 0.004	OK
6F	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 527	2045.4 106112.7	1569.7 967.7	18535.7 19055.5	0.89	3243.2 318045.9	0.542 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2115.8 96777.4	1302.0 592.4	18327.8 19055.5	0.89	3239.8 317715.5	0.476 0.004	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	1385.0 88622.0	1034.3 249.3	18119.9 19003.5	0.92	3269.2 320601.8	0.371 0.003	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	822 794	2472.4 55965.8	655.7 -199.7	16872.4 17080.3	0.93	3221.0 315869.2	0.340 0.002	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	1991.5 88622.0	1397.1 685.0	18119.9 19055.5	0.89	3245.7 318291.5	0.496 0.004	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2494.0 96777.4	1641.8 895.0	18327.8 19055.5	0.88	3219.7 315748.1	0.585 0.005	OK
5F	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 527	2501.1 81455.6	1403.0 688.5	17912.0 19055.5	0.87	3219.3 315708.4	0.522 0.004	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 534	1478.5 75124.6	1155.6 463.5	17704.1 19003.5	0.90	3266.2 320300.0	0.406 0.004	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	2824.4 46029.7	794.7 124.2	16248.7 16664.5	0.86	3199.5 313765.7	0.394 0.003	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	2385.5 88622.0	1832.9 540.7	18119.9 19003.5	0.89	3225.8 316345.4	0.643 0.006	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2914.0 96777.4	2088.2 805.9	18327.8 19055.5	0.88	3193.6 313185.9	0.734 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	2856.9 81455.6	1840.6 548.8	17912.0 19003.5	0.88	3197.4 313557.5	0.669 0.006	OK
4F	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 541	1531.0 75124.6	1586.0 288.1	17704.1 18951.5	0.92	3264.3 320121.4	0.537 0.005	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	3155.4 46029.7	1223.4 -83.0	16248.7 16664.5	0.88	3176.8 311532.8	0.545 0.004	OK
3F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	2812.4 94718.4	1457.5 107.2	19868.6 20855.9	0.91	3484.4 341699.7	0.524 0.004	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	3344.4 98932.8	1690.6 355.4	19984.8 20913.9	0.89	3450.7 338396.0	0.603 0.005	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	3200.3 87059.0	1461.4 113.0	19636.3 20855.9	0.90	3460.4 339347.6	0.545 0.004	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	1544.4 80292.5	1227.9 -136.7	19404.0 20797.8	0.94	3541.2 347271.6	0.409 0.004	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 878	3463.7 49196.1	876.2 -502.7	17778.0 18010.3	0.94	3442.3 337577.0	0.444 0.003	OK
	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	74.5 49196.1	892.8 -90.9	17778.0 18242.6	0.98	3565.7 349671.7	0.251 0.003	OK
2F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	3237.7 94718.4	1608.2 554.7	19868.6 20855.9	0.88	3457.9 339104.4	0.572 0.005	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	3781.0 98932.8	1924.8 825.0	19984.8 20913.9	0.86	3418.7 335258.8	0.672 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	3554.0 87059.0	1624.2 564.3	19636.3 20855.9	0.86	3435.8 336937.9	0.591 0.005	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	1562.4 80292.5	1307.7 294.5	19404.0 20797.8	0.91	3540.6 347215.1	0.423 0.004	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	3776.9 49196.1	898.4 -81.2	17778.0 18242.6	0.87	3419.0 335290.0	0.451 0.003	OK
	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	133.7 66550.5	2429.0 -243.9	18827.5 18827.5	0.98	3565.5 349659.3	0.676 0.007	OK
1F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	3583.8 90929.9	2714.0 289.3	19757.4 20288.8	0.89	3433.6 336723.7	0.887 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	4199.6 90929.9	2745.9 480.3	19757.4 20288.8	0.87	3384.3 331889.6	0.918 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	683 602	3949.1 86695.8	2689.1 287.3	19624.6 20288.8	0.88	3405.3 333948.2	0.898 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	699 610	1660.4 82750.6	2659.3 95.9	19491.7 20222.4	0.93	3537.4 346896.7	0.790 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	4134.2 66550.5	2455.4 -224.9	18827.5 18827.5	0.89	3389.9 332439.0	0.871 0.007	OK

X方向正加力時 17レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	43.6 72207.9	-635.8 -923.0	20574.5 19320.7	0.98	4090.1 401104.6	0.223 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	189.7 122301.0	486.9 747.8	20783.5 20783.5	0.97	4089.7 401066.3	0.186 0.002	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	18.8 55617.2	-488.3 -326.6	19912.0 18440.1	0.98	4090.1 401106.3	0.119 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	292.2 94729.8	432.3 453.1	20122.3 20122.3	0.95	4089.2 401010.8	0.120 0.001	OK
9F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	281.9 103122.0	522.4 632.3	22161.9 22161.9	0.95	4449.3 436323.3	0.148 0.001	OK
8F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	261.7 103122.0	546.7 663.9	22161.9 22161.9	0.95	4449.4 436334.3	0.155 0.002	OK
7F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	233.3 99361.0	648.4 808.5	22523.0 22047.0	0.96	4449.5 436348.5	0.185 0.002	OK
2F	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	74.5 55922.8	300.1 184.8	17778.0 18242.6	0.97	3565.7 349671.7	0.086 0.001	OK
1F	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	133.7 66550.5	404.9 99.3	18827.5 18827.5	0.97	3565.5 349659.3	0.118 0.001	OK

X方向正加力時 27レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	570.8 112411.2	-824.2 -1421.7	21462.7 20574.5	0.94	4086.4 400740.6	0.357 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	860.0 153590.6	762.7 1249.3	21514.9 21305.9	0.94	4081.7 400275.7	0.329 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	307.2 43470.1	137.0 151.1	9036.8 8974.2	0.92	1345.1 131913.7	0.138 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1174.5 87897.9	-576.4 -427.1	21173.7 19912.0	0.90	4074.3 399556.9	0.187 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1559.1 131901.8	594.3 529.9	21278.9 20963.5	0.90	4062.3 398375.9	0.206 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	632.4 42931.8	129.7 123.2	9022.2 8959.1	0.88	1339.3 131340.1	0.157 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1776.9 103122.0	-597.6 -627.4	23213.1 22161.9	0.87	4417.7 433233.2	0.205 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2270.8 157437.7	691.7 783.0	23329.9 23329.9	0.89	4397.3 431226.2	0.256 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	806.3 55053.1	167.7 172.0	11355.1 11355.1	0.88	1647.5 161568.6	0.164 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2373.0 95684.9	-607.8 -541.0	23213.1 21928.3	0.85	4392.4 430749.7	0.227 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2964.5 157437.7	766.0 836.1	23329.9 23329.9	0.87	4360.1 427580.2	0.293 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1007.7 55053.1	184.8 207.5	11355.1 11355.1	0.87	1642.2 161041.4	0.200 0.001	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	2957.4 92195.1	-352.5 -442.0	23474.9 21809.1	0.84	4360.5 427622.2	0.222 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3653.5 163014.1	639.2 904.6	23593.9 23415.4	0.87	4313.4 423002.2	0.337 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	565 536	1225.5 53045.3	222.9 246.3	11132.3 11298.0	0.86	1635.0 160339.6	0.240 0.002	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3532.3 130848.4	-427.6 -463.5	23461.3 22335.5	0.84	5181.3 508107.2	0.233 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4250.8 254855.0	1111.2 1356.4	23461.3 23461.3	0.88	5108.9 501010.2	0.409 0.003	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	1570.3 136343.5	504.3 612.5	18327.8 19055.5	0.90	3262.9 319984.0	0.256 0.002	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4096.7 122046.3	-410.1 -327.8	23461.3 22150.1	0.84	5125.5 502641.9	0.251 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	4786.3 242704.8	1121.0 1184.1	23461.3 23461.3	0.86	5046.2 494867.8	0.399 0.002	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	1991.5 136343.5	462.8 512.1	18119.9 19055.5	0.88	3245.7 318291.5	0.250 0.002	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	4656.3 100378.3	-213.6 -323.0	23461.3 21594.0	0.82	5062.1 496426.0	0.268 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	5353.9 211045.4	743.9 1151.0	23461.3 23447.7	0.87	4971.8 487563.4	0.420 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	2385.5 132773.9	476.9 508.8	18119.9 19003.5	0.87	3225.8 316345.4	0.269 0.002	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5209.5 169823.5	-233.8 -457.8	35546.2 33202.8	0.87	10379.1 1017838.4	0.195 0.000	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	5906.2 399568.2	1555.5 1731.7	35546.2 35546.2	0.88	10291.7 1009275.3	0.312 0.002	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	2812.4 141907.5	520.8 522.4	19868.6 20855.9	0.86	3484.4 341699.7	0.270 0.002	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	5770.0 154116.0	105.5 -500.8	35546.2 32776.9	0.92	10309.7 1011032.8	0.221 0.000	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	6466.8 344943.1	1349.1 940.6	35546.2 35546.2	0.88	10213.5 1001604.4	0.296 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	3237.7 141907.5	453.5 429.0	19868.6 20855.9	0.85	3457.9 339104.4	0.274 0.001	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	6360.7 283413.5	-392.4 -980.8	35546.2 35137.5	0.90	10228.9 1003110.4	0.265 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	7093.0 406786.1	1531.5 703.0	35546.2 35546.2	0.90	10117.8 992216.4	0.331 0.002	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	3583.8 111394.8	315.1 245.7	19757.4 20288.8	0.84	3433.6 336723.7	0.258 0.001	OK

X 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	701.3 112411.2	-821.6 -1441.1	21462.7 20574.5	0.94	4084.5 400554.2	0.367 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	933.2 153590.6	733.3 1193.5	21514.9 21305.9	0.94	4080.2 400128.4	0.319 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	242.3 44623.3	135.9 140.7	9036.8 9005.5	0.93	1345.8 131980.6	0.124 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1312.1 87897.9	-608.7 -491.2	21173.7 19912.0	0.89	4070.4 399172.5	0.200 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1662.8 138043.9	510.7 428.6	21278.9 21068.6	0.90	4058.5 398000.5	0.193 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	585.8 44070.7	108.3 95.8	9022.2 8990.6	0.89	1340.4 131446.7	0.138 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1927.2 103122.0	-644.1 -704.7	23213.1 22161.9	0.87	4412.1 432674.5	0.227 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2417.9 157437.7	570.5 631.9	23329.9 23329.9	0.88	4390.2 430533.6	0.231 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	921.7 55053.1	125.1 104.2	11355.1 11355.1	0.88	1644.6 161280.8	0.149 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2541.9 95684.9	-672.1 -655.4	23213.1 21928.3	0.84	4383.9 429916.4	0.246 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3159.6 157437.7	615.8 642.2	23329.9 23329.9	0.86	4347.9 426380.4	0.262 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1274.8 55053.1	129.0 130.9	11355.1 11355.1	0.85	1633.2 160162.0	0.181 0.001	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3152.2 92195.1	-430.8 -600.8	23474.9 21809.1	0.84	4348.3 426427.4	0.262 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	3901.5 167069.6	457.2 639.9	23593.9 23474.9	0.87	4294.2 421121.1	0.294 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	558 536	1632.0 53045.3	119.6 149.4	11173.8 11298.0	0.84	1617.9 158663.8	0.224 0.001	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3766.2 130848.4	-599.6 -701.8	23461.3 22335.5	0.84	5159.2 505941.0	0.283 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4611.7 267941.0	701.5 843.1	23461.3 23461.3	0.88	5067.5 496950.3	0.338 0.002	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 527	2045.4 136343.5	262.5 338.8	18535.7 19055.5	0.89	3243.2 318045.9	0.203 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4377.9 122046.3	-588.1 -530.1	23461.3 22150.1	0.82	5094.7 499617.7	0.291 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5293.1 254855.0	687.5 727.4	23461.3 23461.3	0.86	4980.1 488384.9	0.345 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2494.0 136343.5	222.8 267.5	18327.8 19055.5	0.88	3219.7 315748.1	0.209 0.001	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	4984.4 100378.3	-353.5 -528.2	23461.3 21594.0	0.81	5021.2 492411.2	0.316 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	6008.4 211045.4	432.2 701.8	23461.3 23447.7	0.86	4875.5 478124.3	0.373 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2914.0 136343.5	209.5 247.6	18327.8 19055.5	0.87	3193.6 313185.9	0.225 0.001	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5590.7 169823.5	-559.9 -723.2	35546.2 33202.8	0.84	10332.6 1013285.9	0.227 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	6724.6 399568.2	900.1 1052.5	35546.2 35546.2	0.88	10175.2 997844.1	0.277 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	3344.4 145722.6	232.1 249.4	19984.8 20913.9	0.85	3450.7 338396.0	0.228 0.001	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6203.2 154116.0	-336.7 -545.3	35546.2 32776.9	0.84	10251.2 1005297.7	0.234 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	7442.7 344943.1	693.5 642.3	35546.2 35546.2	0.86	10060.5 986595.0	0.266 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	3781.0 145722.6	208.6 218.1	19984.8 20913.9	0.84	3418.7 335258.8	0.242 0.001	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	6827.5 283413.5	-806.8 -781.6	35546.2 35137.5	0.85	10159.5 996302.3	0.260 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	8183.2 406786.1	1028.2 712.9	35546.2 35546.2	0.88	9930.0 973800.9	0.317 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	4199.6 111394.8	142.7 158.0	19757.4 20288.8	0.82	3384.3 331889.6	0.250 0.000	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	851.9 112411.2	1286.3 -1669.2	20574.5 19320.7	0.99	4081.8 400291.4	0.451 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	712.2 165342.6	521.5 -2811.3	21462.7 20574.5	0.97	4084.3 400536.8	0.706 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	673.2 165342.6	486.5 -2977.2	21462.7 20574.5	0.97	4085.0 400597.5	0.744 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	700.1 165342.6	482.9 -2992.1	21462.7 20574.5	0.97	4084.5 400556.1	0.749 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	572.4 165342.6	542.9 -2708.0	21462.7 20574.5	0.98	4086.4 400738.6	0.677 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	42.7 112411.2	1349.2 -1429.5	20574.5 19320.7	1.00	4090.1 401104.7	0.352 0.004	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	1796.2 87897.9	1039.0 -2778.8	19912.0 18440.1	0.96	4053.2 397482.2	0.760 0.007	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1336.0 144625.2	200.1 -3359.1	21173.7 19912.0	0.95	4069.7 399101.5	0.859 0.008	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1290.8 144625.2	215.5 -3311.5	21173.7 19912.0	0.96	4071.1 399235.0	0.846 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1310.6 144625.2	221.8 -3307.1	21173.7 19912.0	0.96	4070.5 399177.0	0.846 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1177.1 144625.2	214.7 -3390.9	21173.7 19912.0	0.96	4074.3 399550.0	0.860 0.008	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	18.8 87897.9	1039.8 -2831.8	19912.0 18440.1	1.00	4090.1 401106.3	0.690 0.007	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2875.9 95684.9	499.1 -2768.5	21928.3 20293.1	0.93	4365.4 428099.5	0.738 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1975.8 150273.3	-399.8 -3705.2	23213.1 22161.9	0.94	4410.1 432483.8	0.879 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1918.6 150273.3	-404.3 -3724.7	23213.1 22161.9	0.94	4412.4 432707.6	0.881 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1926.0 150273.3	-406.1 -3731.3	23213.1 22161.9	0.94	4412.1 432678.8	0.883 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1780.5 150273.3	-402.9 -3716.4	23213.1 22161.9	0.94	4417.6 433220.2	0.875 0.009	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3965.3 89024.2	-1020.8 -2083.8	21694.7 20293.1	0.84	4289.1 420617.5	0.608 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2626.5 150273.3	-1874.1 -2930.9	23213.1 21928.3	0.89	4379.4 429477.2	0.717 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2551.7 150273.3	-1869.3 -2924.9	23213.1 21928.3	0.89	4383.4 429866.2	0.714 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2540.9 150273.3	-1866.2 -2922.8	23213.1 21928.3	0.89	4384.0 429921.4	0.713 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2377.5 150273.3	-1863.5 -2927.7	23213.1 21928.3	0.90	4392.2 430728.0	0.708 0.007	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	5067.4 107396.1	-3399.1 -401.6	22285.0 20619.2	0.88	4187.2 410623.3	0.950 0.008	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3287.3 167069.6	-4144.6 -1313.1	23474.9 21809.1	0.91	4339.4 425553.9	1.013 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3187.5 167069.6	-4161.1 -1316.9	23474.9 21809.1	0.91	4346.1 426202.8	1.013 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3151.2 167069.6	-4173.5 -1319.0	23474.9 21809.1	0.91	4348.4 426433.7	1.014 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	2962.7 167069.6	-4190.3 -1319.6	23474.9 21809.1	0.91	4360.2 427590.8	1.011 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	6851.4 193260.6	-2389.9 -108.5	23262.3 21964.7	0.90	4735.2 464366.6	0.730 0.005	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3978.5 289544.0	-4186.3 -2791.5	23461.3 22335.5	0.90	5137.9 503853.4	0.895 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3840.5 289544.0	-4194.7 -2773.9	23461.3 22335.5	0.90	5151.8 505223.2	0.891 0.008	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3765.7 289544.0	-4197.5 -2761.2	23461.3 22335.5	0.91	5159.2 505945.2	0.889 0.008	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3537.7 289544.0	-4203.9 -2743.9	23461.3 22335.5	0.91	5180.8 508058.7	0.882 0.008	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	8650.8 185199.7	-2758.7 -1055.8	23169.7 21594.0	0.85	4374.2 428963.9	0.861 0.006	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4683.2 274865.3	-4362.2 -2509.1	23461.3 22150.1	0.90	5058.9 496107.4	0.957 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4499.1 274865.3	-4373.0 -2501.5	23461.3 22150.1	0.90	5080.8 498252.4	0.952 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4377.3 274865.3	-4381.4 -2499.1	23461.3 22150.1	0.90	5094.8 499624.6	0.948 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4102.2 274865.3	-4396.7 -2492.8	23461.3 22150.1	0.90	5124.9 502585.3	0.941 0.009	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	10449.3 151569.6	-3495.1 -480.4	22706.2 20852.5	0.85	3929.6 385366.2	1.099 0.009	NG
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	5382.4 231403.1	-4712.5 -2322.0	23461.3 21594.0	0.89	4967.8 487174.6	1.050 0.010	NG
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	5152.2 231403.1	-4761.5 -2305.7	23461.3 21594.0	0.89	4999.2 490252.2	1.049 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	4983.9 231403.1	-4797.9 -2292.7	23461.3 21594.0	0.89	5021.3 492417.5	1.049 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	4661.7 231403.1	-4844.6 -2272.1	23461.3 21594.0	0.90	5061.5 496362.3	1.045 0.010	NG
3F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	12298.8 264617.7	-4332.7 164.8	34906.1 32776.9	0.90	8979.5 880591.6	0.756 0.005	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	6093.6 468276.0	-6201.6 -2034.8	35546.2 33202.8	0.92	10266.4 1006788.8	0.727 0.006	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5810.9 468276.0	-6191.7 -1990.0	35546.2 33202.8	0.93	10304.3 1010509.8	0.719 0.006	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5590.0 468276.0	-6188.1 -1956.3	35546.2 33202.8	0.93	10332.7 1013294.1	0.712 0.006	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5214.8 468276.0	-6187.6 -1912.9	35546.2 33202.8	0.93	10378.4 1017777.3	0.702 0.006	OK
2F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	14148.2 234592.2	-5730.0 1101.5	34480.3 32776.9	0.90	8428.1 826510.9	0.946 0.007	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6808.4 399568.2	-7198.0 -469.9	35546.2 32776.9	0.93	10162.4 996590.2	0.845 0.007	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6474.5 399568.2	-7216.1 -482.4	35546.2 32776.9	0.93	10212.4 1001494.8	0.837 0.007	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6202.0 399568.2	-7212.7 -490.4	35546.2 32776.9	0.93	10251.3 1005314.0	0.829 0.007	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	5775.3 399568.2	-7192.3 -498.9	35546.2 32776.9	0.94	10309.0 1010965.5	0.815 0.007	OK
1F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	15975.7 330142.2	-6121.0 2415.6	35546.2 35137.5	0.93	7807.3 765638.7	1.017 0.008	NG
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	7499.3 445101.6	-8543.6 506.6	35546.2 35137.5	0.94	10050.9 985660.2	0.977 0.009	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	7132.0 445101.6	-8554.9 527.5	35546.2 35137.5	0.94	10111.5 991602.2	0.968 0.009	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	6826.2 445101.6	-8599.3 531.1	35546.2 35137.5	0.94	10159.7 996322.9	0.964 0.009	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	6366.0 445101.6	-8683.3 523.6	35546.2 35137.5	0.94	10228.1 1003035.2	0.959 0.009	OK

X方向負加力時 B7-1E

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	968.9 122301.0	1352.0 -1685.2	20783.5 20783.5	0.99	4079.4 400052.0	0.458 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	937.3 169560.9	563.0 -2928.3	21514.9 21305.9	0.97	4080.1 400119.6	0.742 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	911.9 169560.9	533.0 -3076.8	21514.9 21305.9	0.97	4080.6 400172.5	0.776 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	921.8 169560.9	537.2 -3057.0	21514.9 21305.9	0.97	4080.4 400152.0	0.772 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	865.1 169560.9	578.6 -2838.9	21514.9 21253.7	0.97	4081.6 400265.9	0.718 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	191.2 122301.0	1389.7 -1554.0	20783.5 20783.5	1.00	4089.7 401065.6	0.389 0.004	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1939.5 94729.8	1094.1 -2848.1	20122.3 20122.3	0.96	4047.1 396880.4	0.776 0.007	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1633.0 151688.6	263.5 -3396.2	21278.9 20963.5	0.95	4059.6 398110.9	0.877 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1630.2 151688.6	267.3 -3353.9	21278.9 21068.6	0.95	4059.7 398121.2	0.867 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1609.9 151688.6	259.6 -3359.0	21278.9 20963.5	0.95	4060.5 398194.8	0.867 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1553.6 151688.6	247.2 -3417.8	21278.9 20963.5	0.95	4062.5 398395.0	0.879 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	295.2 94729.8	1102.6 -2866.9	20122.3 20122.3	0.98	4089.2 401008.8	0.706 0.007	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3054.3 103122.0	559.5 -2823.0	22161.9 22161.9	0.93	4354.6 427037.6	0.746 0.007	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2361.8 157437.7	-344.6 -3770.4	23329.9 23329.9	0.93	4393.0 430803.1	0.904 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2377.1 157437.7	-346.7 -3778.0	23329.9 23329.9	0.93	4392.2 430730.2	0.906 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2313.8 157437.7	-345.2 -3769.9	23329.9 23329.9	0.93	4395.3 431028.3	0.902 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2256.2 157437.7	-342.0 -3752.2	23329.9 23213.1	0.93	4398.0 431292.6	0.897 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	286.4 103122.0	571.6 -2799.7	22161.9 22161.9	0.98	4449.2 436320.8	0.631 0.006	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4177.1 103122.0	-903.8 -2150.5	22161.9 22161.9	0.86	4271.4 418885.6	0.620 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3092.1 157437.7	-1744.0 -2992.3	23329.9 23329.9	0.89	4352.2 426804.0	0.742 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3116.3 157437.7	-1744.8 -2989.4	23329.9 23329.9	0.89	4350.7 426653.0	0.743 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3005.3 157437.7	-1748.4 -2991.3	23329.9 23329.9	0.89	4357.6 427335.7	0.739 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2945.6 157437.7	-1751.6 -2995.9	23329.9 23213.1	0.89	4361.2 427692.5	0.739 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	267.6 103122.0	-877.9 -2136.2	22161.9 22161.9	0.96	4449.3 436331.2	0.476 0.005	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	5317.9 116446.7	-3335.8 -518.6	22523.0 22047.0	0.88	4160.6 408011.5	0.930 0.008	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3844.3 175648.1	-4136.1 -1438.1	23593.9 23415.4	0.90	4298.8 421565.8	1.020 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	3866.1 175648.1	-4128.9 -1438.3	23593.9 23474.9	0.90	4297.1 421396.8	1.019 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3701.5 175648.1	-4114.8 -1436.0	23593.9 23415.4	0.90	4309.8 422647.8	1.010 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 594	3631.7 175648.1	-4103.4 -1433.3	23593.9 23355.9	0.90	4315.0 423161.7	1.006 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	240.3 116446.7	-3379.2 -510.5	22523.0 22047.0	0.97	4449.5 436345.1	0.752 0.008	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	7067.3 211045.4	-2338.2 -164.6	23447.7 22706.2	0.90	4696.3 460552.5	0.720 0.005	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4674.5 289544.0	-4126.4 -2794.2	23461.3 23461.3	0.89	5059.9 496210.3	0.901 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4632.5 289544.0	-4129.2 -2800.8	23461.3 23461.3	0.89	5065.0 496706.7	0.900 0.008	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 562	4350.7 289544.0	-4135.1 -2814.1	23461.3 23461.3	0.90	5097.8 499919.4	0.890 0.008	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4236.5 289544.0	-4126.1 -2826.7	23461.3 23461.3	0.90	5110.5 501164.1	0.884 0.008	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	8827.3 193260.6	-2742.6 -1102.5	23262.3 22520.9	0.85	4334.3 425047.4	0.849 0.006	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	5545.2 289544.0	-4326.9 -2572.6	23461.3 23461.3	0.89	4944.8 484916.5	0.971 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5404.9 289544.0	-4332.9 -2568.2	23461.3 23461.3	0.89	4964.7 486866.3	0.967 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	4970.7 289544.0	-4328.8 -2561.4	23461.3 23461.3	0.90	5023.0 492584.5	0.950 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	4785.5 289544.0	-4326.5 -2569.1	23461.3 23461.3	0.90	5046.3 494877.2	0.943 0.009	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	10609.3 163826.5	-3487.2 -492.1	22891.6 21964.7	0.85	3886.0 381089.2	1.080 0.009	NG
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	6456.6 242704.8	-4623.9 -2361.3	23461.3 23447.7	0.88	4803.2 471034.1	1.055 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	6217.3 242704.8	-4657.7 -2351.3	23461.3 23447.7	0.88	4842.5 474883.0	1.052 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	5630.6 242704.8	-4723.9 -2347.2	23461.3 23447.7	0.89	4932.4 483705.6	1.042 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	5361.8 242704.8	-4707.6 -2350.8	23461.3 23355.0	0.89	4970.7 487456.2	1.030 0.010	NG
3F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	12451.5 300799.5	-4606.9 195.3	35331.9 33628.6	0.90	8936.9 876412.9	0.776 0.005	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	7403.5 488224.0	-6492.7 -2077.5	35546.2 35546.2	0.92	10067.0 987238.5	0.775 0.007	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	7050.8 488224.0	-6483.7 -2046.9	35546.2 35546.2	0.92	10124.5 992875.5	0.765 0.007	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	6295.2 488224.0	-6473.1 -1983.7	35546.2 35546.2	0.93	10238.2 1004026.9	0.745 0.006	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 766	5921.2 488224.0	-6479.7 -1998.4	35546.2 35546.2	0.93	10289.7 1009078.5	0.736 0.006	OK
2F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	14303.7 264617.7	-6440.6 1463.7	34906.1 33202.8	0.91	8378.2 821619.6	1.011 0.008	NG
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	8349.3 431880.1	-7891.4 -84.4	35546.2 35546.2	0.93	9899.0 970764.4	0.935 0.008	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	7887.6 431880.1	-7920.9 -92.9	35546.2 35546.2	0.93	9983.6 979053.1	0.925 0.008	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	6970.2 431880.1	-7944.8 -107.5	35546.2 35546.2	0.94	10137.3 994125.4	0.903 0.008	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	6485.6 431880.1	-7932.6 -100.9	35546.2 35546.2	0.94	10210.8 1001335.8	0.889 0.008	OK
1F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	16181.1 357964.3	-6731.6 3154.5	35546.2 35381.0	0.94	7732.8 758333.4	1.080 0.009	NG
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	9242.0 445101.6	-9110.7 1219.3	35546.2 35546.2	0.94	9722.0 953401.3	1.076 0.010	NG
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	8712.1 445101.6	-9145.6 1254.1	35546.2 35546.2	0.94	9829.3 963920.8	1.065 0.009	NG
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	7678.7 445101.6	-9255.1 1294.3	35546.2 35546.2	0.94	10020.2 982650.1	1.048 0.009	NG
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 747	7107.0 445101.6	-9304.2 1288.2	35546.2 35546.2	0.95	10115.6 991997.0	1.037 0.009	NG

X方向負加力時 C7フレーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 555	393.8 40266.6	61.3 -793.0	8880.2 8911.5	0.95	1344.0 131799.7	0.612 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	189.4 45823.0	-229.2 -1053.4	9036.8 8974.2	0.96	1346.3 132023.5	0.776 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	232.2 45823.0	-205.6 -931.3	9036.8 9005.5	0.96	1345.9 131989.6	0.691 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	336.8 45823.0	-228.2 -1055.3	9036.8 8974.2	0.95	1344.8 131877.9	0.786 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	215.4 45823.0	-295.9 -1102.8	9036.8 8942.9	0.96	1346.1 132003.7	0.811 0.008	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	863.4 33618.4	144.9 -799.2	8644.0 8707.0	0.93	1332.7 130691.7	0.669 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	495.0 45255.5	-450.6 -1215.7	9022.2 8959.1	0.93	1342.3 131631.0	0.902 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	580.3 45255.5	-862.8 -1273.8	9022.2 8990.6	0.91	1340.5 131458.7	0.932 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	646.6 45255.5	-441.0 -1205.8	9022.2 8959.1	0.92	1338.9 131306.1	0.906 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	471.6 45255.5	-201.1 -1160.8	9022.2 8927.6	0.94	1342.7 131673.3	0.872 0.009	OK
9F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1306.2 39077.1	28.9 -883.5	10785.9 10867.2	0.91	1632.0 160044.9	0.624 0.006	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	933.6 55053.1	-583.7 -1522.3	11355.1 11355.1	0.91	1644.3 161249.0	0.933 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	911.7 55053.1	-879.7 -1609.8	11355.1 11355.1	0.90	1644.9 161307.2	0.970 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	795.7 55053.1	-576.7 -1521.6	11355.1 11355.1	0.92	1647.8 161593.0	0.925 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	735.2 53611.8	-327.7 -1258.0	11314.5 11355.1	0.93	1649.2 161726.6	0.778 0.008	OK
8F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	1734.7 39077.1	-393.4 -728.3	10785.9 10785.9	0.84	1612.8 158165.1	0.546 0.005	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1363.2 55053.1	-1041.7 -1325.9	11355.1 11355.1	0.86	1629.8 159825.7	0.825 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1248.8 55053.1	-1305.2 -1526.7	11355.1 11355.1	0.86	1634.2 160256.6	0.921 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	961.1 55053.1	-1032.6 -1321.8	11355.1 11355.1	0.88	1643.5 161173.8	0.801 0.008	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1021.8 53611.8	-774.7 -1089.1	11314.5 11355.1	0.88	1641.7 161000.3	0.681 0.007	OK
7F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	708 694	2132.6 30421.9	-910.5 -274.2	10303.9 10386.7	0.83	1590.2 155945.1	0.696 0.006	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	565 536	1760.8 47802.4	-1365.3 -851.6	11132.3 11298.0	0.84	1611.5 158033.4	0.880 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	558 536	1572.7 49037.8	-1498.9 -1083.5	11173.8 11298.0	0.85	1620.7 158938.3	0.931 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	572 536	1126.3 46613.2	-1376.3 -848.7	11090.9 11298.0	0.87	1638.4 160676.4	0.846 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	594 536	1323.3 43300.1	-1196.6 -617.1	10966.7 11298.0	0.87	1631.3 159980.0	0.767 0.007	OK
6F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	822 794	2508.0 55965.8	-655.4 199.3	16872.4 17080.3	0.93	3218.9 315669.2	0.342 0.002	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2080.5 96777.4	-1301.9 -594.4	18327.8 19055.5	0.89	3241.5 317882.5	0.475 0.004	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 527	1890.9 106112.7	-1568.1 -960.6	18535.7 19055.5	0.89	3250.2 318732.2	0.535 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	1360.0 96777.4	-1292.1 -568.2	18327.8 19055.5	0.91	3270.0 320679.4	0.438 0.004	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	1744.5 88622.0	-1034.5 -251.1	18119.9 19003.5	0.91	3256.3 319332.5	0.389 0.003	OK
5F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	2861.6 46029.7	-794.7 -124.5	16248.7 16664.5	0.86	3197.1 313527.2	0.396 0.003	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2350.5 88622.0	-1403.1 -688.4	18119.9 19055.5	0.88	3227.7 316532.8	0.514 0.004	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2201.6 96777.4	-1642.4 -897.5	18327.8 19055.5	0.88	3235.5 317297.5	0.571 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 527	1630.0 81455.6	-1397.4 -687.1	17912.0 19055.5	0.89	3260.7 319768.4	0.479 0.004	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 534	2236.2 75124.6	-1155.4 -463.1	17704.1 19003.5	0.88	3233.8 317124.4	0.444 0.004	OK
4F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	3194.1 46029.7	-1223.3 83.0	16248.7 16664.5	0.88	3173.9 311255.4	0.547 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	2585.7 88622.0	-1839.7 -548.7	18119.9 19003.5	0.89	3214.4 315222.6	0.655 0.006	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2477.8 96777.4	-2087.3 -804.9	18327.8 19055.5	0.89	3220.7 315839.1	0.714 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	1865.2 81455.6	-1832.5 -540.1	17912.0 19003.5	0.90	3251.3 318841.2	0.618 0.006	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 541	2705.6 75124.6	-1586.7 -288.4	17704.1 18951.5	0.89	3207.1 314506.7	0.597 0.005	OK
3F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 878	3503.9 49196.1	-875.5 502.6	17778.0 18010.3	0.94	3439.4 337294.4	0.446 0.003	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	2783.6 94718.4	-1463.3 -113.8	19868.6 20855.9	0.91	3486.0 341862.5	0.524 0.004	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	2738.6 98932.8	-1692.6 -356.5	19984.8 20913.9	0.90	3488.6 342113.0	0.576 0.005	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	2107.3 87059.0	-1457.4 -107.6	19636.3 20855.9	0.92	3520.0 345198.5	0.491 0.004	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	3209.5 80292.5	-1224.9 137.3	19404.0 20797.8	0.91	3459.8 339288.2	0.491 0.004	OK
2F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	3818.4 49196.1	-898.3 80.4	17778.0 18242.6	0.87	3415.8 334972.3	0.453 0.003	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	2993.6 94718.4	-1615.3 -562.6	19868.6 20855.9	0.88	3473.5 340638.5	0.562 0.005	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	3005.3 98932.8	-1915.9 -823.2	19984.8 20913.9	0.88	3472.8 340567.8	0.635 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	2347.3 87059.0	-1606.0 -554.8	19636.3 20855.9	0.89	3509.0 344120.2	0.531 0.005	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	3715.1 80292.5	-1316.0 -297.5	19404.0 20797.8	0.87	3423.8 335756.6	0.527 0.004	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	78.1 49196.1	-893.4 89.9	17778.0 18242.6	0.98	3565.7 349671.1	0.251 0.003	OK
1F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	4175.1 66550.5	-2453.1 224.8	18827.5 18827.5	0.89	3386.4 332096.0	0.872 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	3297.1 90929.9	-2718.7 -295.8	19757.4 20288.8	0.89	3453.9 338713.4	0.874 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	3306.8 90929.9	-2779.7 -488.6	19757.4 20288.8	0.89	3453.3 338648.7	0.886 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	683 602	2558.0 86695.8	-2728.4 -290.9	19624.6 20288.8	0.90	3498.4 343077.9	0.844 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	699 610	4149.9 82750.6	-2622.0 -88.4	19491.7 20222.4	0.88	3388.6 332307.9	0.897 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	136.9 66550.5	-2424.9 244.6	18827.5 18827.5	0.98	3565.5 349658.4	0.675 0.007	OK

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	851.9 72207.9	-570.4 -1004.7	20574.5 19320.7	0.91	4081.8 400291.4	0.271 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	968.9 122301.0	691.0 887.2	20783.5 20783.5	0.92	4079.4 400052.0	0.248 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 555	393.8 41293.9	182.7 205.1	8880.2 8911.5	0.91	1344.0 131799.7	0.184 0.002	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	1796.2 55617.2	-517.5 -544.6	19912.0 18440.1	0.82	4053.2 397482.2	0.211 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1939.5 94729.8	451.7 288.5	20122.3 20122.3	0.88	4047.1 396880.4	0.196 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	863.4 35221.2	108.6 86.3	8644.0 8707.0	0.86	1332.7 130691.7	0.171 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2875.9 60544.4	-588.5 -719.8	21928.3 20293.1	0.80	4365.4 428099.5	0.278 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3054.3 103122.0	432.1 369.2	22161.9 22161.9	0.84	4354.6 427037.6	0.222 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1306.2 40896.7	100.2 82.4	10785.9 10867.2	0.84	1632.0 160044.9	0.173 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3965.3 60544.4	-586.1 -718.3	21694.7 20293.1	0.77	4289.1 420617.5	0.328 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4177.1 103122.0	420.9 263.4	22161.9 22161.9	0.84	4271.4 418885.6	0.271 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	1734.7 39077.1	68.3 41.1	10785.9 10785.9	0.83	1612.8 158165.1	0.197 0.000	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	5067.4 65802.8	-612.9 -830.1	22285.0 20619.2	0.76	4187.2 410623.3	0.399 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	5317.9 99361.0	148.0 85.6	22523.0 22047.0	0.82	4160.6 408011.5	0.270 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	708 694	2132.6 31690.8	25.3 -14.7	10303.9 10386.7	0.95	1590.2 155945.1	0.222 0.000	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	6851.4 114103.3	-906.5 -1114.6	23262.3 21964.7	0.78	4735.2 464366.6	0.485 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	7067.3 151569.6	-48.7 -145.3	23447.7 22706.2	0.86	4696.3 460552.5	0.336 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	822 794	2508.0 60002.1	-39.5 -72.5	16872.4 17080.3	0.84	3218.9 315669.2	0.168 0.000	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	8650.8 100378.3	-958.9 -922.1	23169.7 21594.0	0.71	4374.2 428963.9	0.540 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	8827.3 140638.4	-89.1 -118.2	23262.3 22520.9	0.78	4334.3 425047.4	0.410 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	2861.6 52323.4	-71.1 -80.6	16248.7 16664.5	0.78	3197.1 313527.2	0.196 0.000	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	10449.3 79433.0	-670.3 -914.7	22706.2 20852.5	0.69	3929.6 385366.2	0.636 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	10609.3 114103.3	-155.6 -142.2	22891.6 21964.7	0.71	3886.0 381089.2	0.506 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	3194.1 52323.4	-133.6 -113.9	16248.7 16664.5	0.77	3173.9 311255.4	0.230 0.000	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	12298.8 154116.0	-1287.1 -1198.8	34906.1 32776.9	0.73	8979.5 880591.6	0.470 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	12451.5 188060.7	-431.8 -155.1	35331.9 33628.6	0.83	8936.9 876412.9	0.406 0.000	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 878	3503.9 52397.9	-177.5 -114.7	17778.0 18010.3	0.79	3439.4 337294.4	0.239 0.001	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	14148.2 154116.0	-1443.8 -488.5	34480.3 32776.9	0.80	8428.1 826510.9	0.550 0.002	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	14303.7 169823.5	-744.9 239.3	34906.1 33202.8	0.90	8378.2 821619.6	0.499 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	3818.4 55922.8	-182.3 -52.0	17778.0 18242.6	0.83	3415.8 334972.3	0.260 0.001	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	15975.7 283413.5	-1897.7 -62.9	35546.2 35137.5	0.88	7807.3 765638.7	0.620 0.002	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	16181.1 305442.0	-560.9 965.2	35546.2 35381.0	0.95	7732.8 758333.4	0.548 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	4175.1 66550.5	-289.4 60.0	18827.5 18827.5	0.90	3386.4 332096.0	0.300 0.001	OK

X方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	712.2 112411.2	-815.1 -1493.5	21462.7 20574.5	0.94	4084.3 400536.8	0.379 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	937.3 153590.6	762.4 1176.7	21514.9 21305.9	0.94	4080.1 400119.6	0.315 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	189.4 43470.1	142.3 146.6	9036.8 8974.2	0.93	1346.3 132023.5	0.123 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1336.0 87897.9	-659.8 -602.5	21173.7 19912.0	0.88	4069.7 399101.5	0.212 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1633.0 131901.8	451.4 318.2	21278.9 20963.5	0.91	4059.6 398110.9	0.179 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	495.0 42931.8	80.2 67.3	9022.2 8959.1	0.90	1342.3 131631.0	0.110 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1975.8 103122.0	-730.2 -860.1	23213.1 22161.9	0.87	4410.1 432483.8	0.261 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2361.8 157437.7	441.8 451.2	23329.9 23329.9	0.88	4393.0 430803.1	0.192 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	933.6 55053.1	68.1 61.3	11355.1 11355.1	0.88	1644.3 161249.0	0.119 0.000	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2626.5 95684.9	-792.0 -872.8	23213.1 21928.3	0.84	4379.4 429477.2	0.290 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3092.1 157437.7	416.9 356.8	23329.9 23329.9	0.87	4352.2 426804.0	0.216 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1363.2 55053.1	45.9 37.2	11355.1 11355.1	0.86	1629.8 159825.7	0.144 0.000	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3287.3 92195.1	-573.4 -909.5	23474.9 21809.1	0.85	4339.4 425553.9	0.330 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3844.3 163014.1	151.1 199.1	23593.9 23415.4	0.86	4298.8 421565.8	0.204 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	565 536	1760.8 53045.3	-35.2 -29.3	11132.3 11298.0	0.83	1611.5 158033.4	0.176 0.000	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3978.5 130848.4	-932.9 -1176.1	23461.3 22335.5	0.84	5137.9 503853.4	0.370 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4674.5 254855.0	-18.3 -41.9	23461.3 23461.3	0.90	5059.9 496210.3	0.206 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2080.5 136343.5	-187.6 -180.7	18327.8 19055.5	0.88	3241.5 317882.5	0.164 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4683.2 122046.3	-937.2 -925.1	23461.3 22150.1	0.81	5058.9 496107.4	0.358 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	5545.2 242704.8	-66.5 -80.3	23461.3 23461.3	0.86	4944.8 484916.5	0.250 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2350.5 136343.5	-228.4 -194.3	18119.9 19055.5	0.88	3227.7 316532.8	0.192 0.001	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	5382.4 100378.3	-629.3 -931.2	23461.3 21594.0	0.81	4967.8 487174.6	0.398 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	6456.6 211045.4	-129.3 -107.2	23461.3 23447.7	0.84	4803.2 471034.1	0.296 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	2585.7 132773.9	-300.4 -253.0	18119.9 19003.5	0.87	3214.4 315222.6	0.224 0.001	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	6093.6 169823.5	-1200.9 -1245.0	35546.2 33202.8	0.81	10266.4 1006788.8	0.282 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	7403.5 399568.2	-318.9 -177.0	35546.2 35546.2	0.89	10067.0 987238.5	0.235 0.000	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	2783.6 141907.5	-329.0 -279.4	19868.6 20855.9	0.87	3486.0 341862.5	0.222 0.001	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6808.4 154116.0	-1207.7 -632.7	35546.2 32776.9	0.84	10162.4 996590.2	0.307 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	8349.3 344943.1	-515.8 113.6	35546.2 35546.2	0.94	9899.0 970764.4	0.281 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	2993.6 141907.5	-284.0 -204.9	19868.6 20855.9	0.87	3473.5 340638.5	0.222 0.001	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	7499.3 283413.5	-1608.2 -391.3	35546.2 35137.5	0.90	10050.9 985660.2	0.352 0.002	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	9242.0 406786.1	-1.8 765.8	35546.2 35546.2	0.92	9722.0 953401.3	0.328 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	3297.1 111394.8	-202.0 -27.8	19757.4 20288.8	0.90	3453.9 338713.4	0.220 0.001	OK

X方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	673.2 112411.2	-818.5 -1466.9	21462.7 20574.5	0.94	4085.0 400597.5	0.372 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	911.9 153590.6	749.8 1190.6	21514.9 21305.9	0.94	4080.6 400172.5	0.317 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	232.2 44623.3	152.8 158.3	9036.8 9005.5	0.93	1345.9 131989.6	0.136 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1290.8 87897.9	-636.0 -549.2	21173.7 19912.0	0.89	4071.1 399235.0	0.205 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1630.2 138043.9	481.4 371.9	21278.9 21068.6	0.90	4059.7 398121.2	0.185 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	580.3 44070.7	107.3 90.4	9022.2 8990.6	0.89	1340.5 131458.7	0.137 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	1918.6 103122.0	-688.7 -783.4	23213.1 22161.9	0.87	4412.4 432707.6	0.243 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2377.1 157437.7	509.6 544.0	23329.9 23329.9	0.88	4392.2 430730.2	0.211 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	911.7 55053.1	110.5 90.0	11355.1 11355.1	0.88	1644.9 161307.2	0.140 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	2551.7 95684.9	-733.3 -765.6	23213.1 21928.3	0.84	4383.4 429866.2	0.265 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3116.3 157437.7	517.9 502.5	23329.9 23329.9	0.86	4350.7 426653.0	0.236 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1248.8 55053.1	101.0 97.2	11355.1 11355.1	0.85	1634.2 160256.6	0.163 0.001	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	3187.5 92195.1	-503.3 -755.8	23474.9 21809.1	0.85	4346.1 426202.8	0.295 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	3866.1 167069.6	318.2 425.8	23593.9 23474.9	0.87	4297.1 421396.8	0.250 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	558 536	1572.7 53045.3	58.4 76.2	11173.8 11298.0	0.85	1620.7 158938.3	0.181 0.000	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	3840.5 130848.4	-769.3 -940.0	23461.3 22335.5	0.84	5151.8 505223.2	0.325 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4632.5 267941.0	353.5 414.3	23461.3 23461.3	0.88	5065.0 496706.7	0.267 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 527	1890.9 136343.5	63.5 110.7	18535.7 19055.5	0.91	3250.2 318732.2	0.133 0.000	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	4499.1 122046.3	-764.4 -727.0	23461.3 22150.1	0.81	5080.8 498252.4	0.324 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5404.9 254855.0	314.8 335.1	23461.3 23461.3	0.86	4964.7 486866.3	0.285 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2201.6 136343.5	18.2 59.0	18327.8 19055.5	0.92	3235.5 317297.5	0.137 0.000	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	5152.2 100378.3	-492.1 -729.4	23461.3 21594.0	0.81	4999.2 490252.2	0.355 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	6217.3 211045.4	160.5 308.5	23461.3 23447.7	0.87	4842.5 474883.0	0.317 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2477.8 136343.5	-27.5 17.4	18327.8 19055.5	0.98	3220.7 315839.1	0.144 0.000	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	5810.9 169823.5	-879.7 -983.1	35546.2 33202.8	0.82	10304.3 1010509.8	0.254 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	7050.8 399568.2	294.1 442.3	35546.2 35546.2	0.89	10124.5 992875.5	0.236 0.000	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	2738.6 145722.6	-34.3 1.5	19984.8 20913.9	0.93	3488.6 342113.0	0.146 0.000	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	6474.5 154116.0	-772.5 -589.0	35546.2 32776.9	0.82	10212.4 1001494.8	0.259 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	7887.6 344943.1	86.4 378.3	35546.2 35546.2	0.91	9983.6 979053.1	0.255 0.000	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	3005.3 145722.6	-27.3 18.6	19984.8 20913.9	0.98	3472.8 340567.8	0.158 0.000	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	7132.0 283413.5	-1208.7 -585.6	35546.2 35137.5	0.88	10111.5 991602.2	0.305 0.001	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	8712.1 406786.1	517.3 736.4	35546.2 35546.2	0.88	9829.3 963920.8	0.307 0.001	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	3306.8 111394.8	-26.6 71.4	19757.4 20288.8	0.95	3453.3 338648.7	0.187 0.000	OK

Y方向正加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	300.9 72207.9	-597.5 194.5	20574.5 19320.7	0.98	4089.1 401005.0	0.159 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	485.7 122301.0	1142.2 2586.8	20783.5 20783.5	0.95	4087.4 400841.6	0.629 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 555	423.6 41293.9	401.2 732.2	8880.2 8911.5	0.92	1343.5 131754.0	0.554 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	572.5 55617.2	-421.5 1325.3	19912.0 18440.1	0.97	4086.4 400738.4	0.347 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	875.7 94729.8	992.9 2610.8	20122.3 20122.3	0.93	4081.4 400245.2	0.645 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	1058.0 35221.2	245.5 684.7	8644.0 8707.0	0.88	1325.5 129989.9	0.585 0.005	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	753.7 60544.4	-508.7 2244.1	21928.3 20293.1	0.96	4444.3 435832.7	0.526 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1331.7 103122.0	516.1 3573.8	22161.9 22161.9	0.93	4431.9 434622.8	0.821 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1720.2 40896.7	57.3 866.5	10785.9 10867.2	0.89	1613.6 158237.3	0.646 0.005	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	875.0 60544.4	160.8 3302.4	21694.7 20293.1	0.94	4442.2 435634.5	0.749 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1844.1 103122.0	913.2 3935.9	22161.9 22161.9	0.92	4415.3 432988.8	0.910 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2385.1 39077.1	244.8 1030.8	10785.9 10785.9	0.85	1573.4 154299.5	0.782 0.007	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	985.2 65802.8	1481.4 2622.1	22285.0 20619.2	0.90	4440.1 435428.7	0.589 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	2358.6 99361.0	2142.6 3389.2	22523.0 22047.0	0.87	4393.1 430818.3	0.789 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	708 694	3044.6 31690.8	378.6 813.1	10303.9 10386.7	0.77	1520.7 149133.9	0.715 0.005	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	958.6 114103.3	1227.6 2556.3	23262.3 21964.7	0.93	5330.8 522776.5	0.493 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	3003.7 151569.6	1949.7 3354.2	23447.7 22706.2	0.89	5226.0 512492.1	0.702 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	822 794	3723.4 60002.1	218.5 726.7	16872.4 17080.3	0.84	3131.8 307123.9	0.418 0.002	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	934.0 100378.3	1814.9 2706.9	23169.7 21594.0	0.92	5331.4 522835.6	0.513 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3635.1 140638.4	2598.5 3422.6	23262.3 22520.9	0.86	5171.7 507171.9	0.726 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	4410.3 52323.4	509.7 895.6	16248.7 16664.5	0.77	3067.5 300820.2	0.501 0.003	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	908.0 79433.0	3405.2 1898.5	22706.2 20852.5	0.92	5332.1 522896.3	0.635 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	4264.6 114103.3	3918.3 2599.4	22891.6 21964.7	0.84	5107.4 500860.7	0.834 0.008	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	5087.4 52323.4	1050.3 538.3	16248.7 16664.5	0.76	2993.5 293564.8	0.583 0.004	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	885.1 154116.0	4685.8 272.1	34906.1 32776.9	0.96	10676.2 1046979.9	0.450 0.004	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	4893.5 188060.7	5800.0 1254.5	35331.9 33628.6	0.90	10415.1 1021368.4	0.648 0.006	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 878	5758.8 52397.9	1117.0 -1.4	17778.0 18010.3	0.83	3224.6 316228.6	0.618 0.004	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	868.6 154116.0	7784.9 -1209.0	34480.3 32776.9	0.97	10676.5 1047011.8	0.736 0.007	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	5534.7 169823.5	7295.2 -639.8	34906.1 33202.8	0.92	10339.7 1013973.8	0.814 0.007	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	6418.7 55922.8	972.6 -2.2	17778.0 18242.6	0.83	3142.0 308123.6	0.617 0.003	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	866.7 283413.5	10620.9 -4470.7	35546.2 35137.5	0.98	10676.6 1047015.5	1.006 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	6212.1 305442.0	10208.6 -2272.7	35546.2 35381.0	0.94	10249.9 1005176.2	1.097 0.010	NG
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	7064.2 66550.5	3055.9 59.0	18827.5 18827.5	0.83	3052.5 299345.8	1.175 0.010	NG

Y方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	470.3 112411.2	-368.5 337.0	21462.7 20574.5	1.00	4087.6 400858.3	0.113 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	995.1 153590.6	1432.2 3160.3	21514.9 21305.9	0.94	4078.8 399994.3	0.779 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	318.6 43470.1	405.8 574.7	9036.8 8974.2	0.93	1345.0 131900.3	0.434 0.004	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	753.5 87897.9	141.2 1844.0	21173.7 19912.0	0.95	4083.6 400468.8	0.470 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1625.3 131901.8	2159.1 3257.1	21278.9 20963.5	0.91	4059.9 398139.0	0.809 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	946.2 42931.8	616.1 961.3	9022.2 8959.1	0.88	1329.8 130410.5	0.746 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	893.0 103122.0	232.4 3075.7	23213.1 22161.9	0.95	4441.9 435602.5	0.703 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2169.8 157437.7	2074.7 4261.6	23329.9 23329.9	0.91	4401.9 431676.6	0.979 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1838.9 55053.1	590.7 1406.5	11355.1 11355.1	0.87	1607.4 157627.9	0.926 0.009	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	963.4 95684.9	862.7 4006.4	23213.1 21928.3	0.94	4440.6 435471.4	0.898 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2792.0 157437.7	2008.7 4272.6	23329.9 23329.9	0.90	4370.3 428576.7	1.001 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2730.5 55053.1	641.1 1379.4	11355.1 11355.1	0.84	1547.4 151750.5	0.973 0.009	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1034.4 92195.1	1800.5 3188.6	23474.9 21809.1	0.92	4439.1 435328.9	0.712 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3423.2 163014.1	3551.0 4145.7	23593.9 23415.4	0.87	4330.1 424638.3	0.970 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	565 536	3624.7 53045.3	1145.3 1283.3	11132.3 11298.0	0.75	1463.8 143552.2	0.951 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1063.8 130848.4	1404.7 2615.0	23461.3 22335.5	0.93	5328.1 522506.3	0.507 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	3475.4 254855.0	3560.9 4888.5	23461.3 23461.3	0.90	5186.4 508613.2	0.982 0.010	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	5187.7 136343.5	1619.8 2647.5	18327.8 19055.5	0.84	2981.7 292402.0	0.988 0.009	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1093.2 122046.3	2055.1 2968.5	23461.3 22150.1	0.92	5327.3 522426.0	0.565 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	3539.2 242704.8	4158.2 4677.1	23461.3 23461.3	0.89	5180.6 508045.0	0.938 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	6755.4 136343.5	1810.8 1974.6	18119.9 19055.5	0.79	2766.3 271277.8	0.869 0.007	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1124.1 100378.3	3558.5 2085.5	23461.3 21594.0	0.92	5326.4 522339.1	0.669 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3605.3 211045.4	4797.1 4028.4	23461.3 23447.7	0.88	5174.5 507446.2	0.957 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	8329.8 132773.9	2200.4 1813.9	18119.9 19003.5	0.77	2493.0 244480.1	1.010 0.009	NG
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1153.9 169823.5	4936.5 538.7	35546.2 33202.8	0.95	10670.0 1046373.9	0.479 0.005	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	3666.8 399568.2	7316.5 3337.1	35546.2 35546.2	0.93	10533.5 1032979.4	0.746 0.007	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	9933.1 141907.5	2222.8 1451.0	19868.6 20855.9	0.78	2551.0 250164.4	1.024 0.009	NG
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1191.7 154116.0	7880.5 -1027.3	35546.2 32776.9	0.96	10669.0 1046276.0	0.751 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3725.8 344943.1	9021.7 711.2	35546.2 35546.2	0.94	10528.5 1032497.0	0.911 0.009	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	11548.6 141907.5	2170.1 1479.4	19868.6 20855.9	0.76	2200.6 215804.7	1.085 0.010	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1236.9 283413.5	10592.6 -4104.3	35546.2 35137.5	0.98	10667.8 1046154.5	1.011 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	3769.7 406786.1	10399.7 -840.1	35546.2 35546.2	0.96	10524.8 1032133.3	1.045 0.010	NG
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	13188.3 111394.8	1906.0 1563.7	19757.4 20288.8	0.69	1838.0 180248.5	1.084 0.011	NG

Y方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	472.7 112411.2	-365.2 344.0	21462.7 20574.5	1.00	4087.6 400855.7	0.112 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1022.4 153590.6	1381.3 3089.3	21514.9 21305.9	0.94	4078.2 399932.4	0.763 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	333.9 44623.3	373.1 510.1	9036.8 9005.5	0.93	1344.8 131881.5	0.390 0.004	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	762.4 87897.9	140.9 1839.0	21173.7 19912.0	0.95	4083.5 400453.7	0.469 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1692.6 138043.9	2159.1 3237.4	21278.9 21068.6	0.91	4057.3 397888.1	0.808 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	1033.4 44070.7	620.5 962.7	9022.2 8990.6	0.87	1326.5 130086.3	0.755 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	907.0 103122.0	233.9 3071.8	23213.1 22161.9	0.95	4441.7 435577.2	0.702 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2254.2 157437.7	2073.7 4258.9	23329.9 23329.9	0.91	4398.0 431301.3	0.981 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2000.9 55053.1	598.3 1402.4	11355.1 11355.1	0.86	1598.2 156730.8	0.935 0.009	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	982.1 95684.9	863.9 4005.2	23213.1 21928.3	0.94	4440.2 435434.7	0.898 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2887.5 157437.7	2010.9 4268.8	23329.9 23329.9	0.90	4364.7 428032.6	1.004 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2969.3 55053.1	658.2 1371.8	11355.1 11355.1	0.83	1527.4 149787.4	0.986 0.009	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1057.2 92195.1	1798.6 3187.8	23474.9 21809.1	0.92	4438.6 435281.0	0.712 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	3520.8 167069.6	3549.2 4139.4	23593.9 23474.9	0.87	4323.2 423958.1	0.972 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	558 536	3940.7 53045.3	1147.7 1267.9	11173.8 11298.0	0.74	1428.7 140103.3	0.965 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1097.1 130848.4	1405.5 2616.8	23461.3 22335.5	0.93	5327.2 522415.1	0.508 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	3537.1 267941.0	3558.4 4885.8	23461.3 23461.3	0.90	5180.8 508064.2	0.985 0.010	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 527	5580.7 136343.5	1627.8 2647.4	18535.7 19055.5	0.84	2933.0 287626.5	1.003 0.009	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1136.9 122046.3	2056.5 2967.3	23461.3 22150.1	0.92	5326.0 522302.3	0.566 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	3554.7 254855.0	4154.5 4674.9	23461.3 23461.3	0.89	5179.2 507905.5	0.940 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	7217.4 136343.5	1834.6 1965.1	18327.8 19055.5	0.78	2692.0 263994.3	0.884 0.007	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1176.9 100378.3	3555.7 2084.6	23461.3 21594.0	0.91	5324.8 522184.7	0.670 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3572.6 211045.4	4798.9 4026.5	23461.3 23447.7	0.88	5177.5 507743.8	0.957 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	8858.0 136343.5	2149.1 1800.2	18327.8 19055.5	0.77	2388.6 234237.0	1.018 0.009	NG
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1216.0 169823.5	4937.4 541.4	35546.2 33202.8	0.95	10668.4 1046211.1	0.480 0.005	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	3585.6 399568.2	7312.3 3328.9	35546.2 35546.2	0.93	10540.1 1033630.5	0.744 0.007	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	10521.1 145722.6	2159.0 1513.3	19984.8 20913.9	0.77	2427.3 238032.6	1.030 0.009	NG
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1261.7 154116.0	7879.6 -1028.4	35546.2 32776.9	0.96	10667.1 1046086.1	0.753 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3607.8 344943.1	9024.1 708.8	35546.2 35546.2	0.94	10538.3 1033453.8	0.908 0.009	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	12187.2 145722.6	2086.2 1547.5	19984.8 20913.9	0.75	2059.4 201958.1	1.087 0.010	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1313.8 283413.5	10586.6 -4102.6	35546.2 35137.5	0.98	10665.6 1045937.6	1.012 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	3630.1 406786.1	10410.6 -850.8	35546.2 35546.2	0.96	10536.5 1033275.5	1.043 0.010	NG
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	13882.5 111394.8	1748.6 1660.9	19757.4 20288.8	0.66	1684.5 165193.6	1.070 0.011	NG

Y 方向正加力時 47レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	473.3 112411.2	-364.3 341.1	21462.7 20574.5	1.00	4087.6 400855.0	0.112 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1018.3 153590.6	1397.6 3114.9	21514.9 21305.9	0.94	4078.3 399941.8	0.769 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	359.3 43470.1	367.7 530.1	9036.8 8974.2	0.92	1344.5 131848.5	0.406 0.004	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	762.8 87897.9	142.7 1837.9	21173.7 19912.0	0.95	4083.5 400453.0	0.469 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1678.2 131901.8	2162.3 3237.6	21278.9 20963.5	0.91	4057.9 397942.5	0.806 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	1016.4 42931.8	615.2 943.9	9022.2 8959.1	0.87	1327.2 130151.9	0.740 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	907.3 103122.0	235.4 3068.2	23213.1 22161.9	0.95	4441.6 435576.7	0.701 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2228.7 157437.7	2076.8 4259.6	23329.9 23329.9	0.91	4399.2 431416.5	0.981 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1955.0 55053.1	593.2 1405.0	11355.1 11355.1	0.87	1600.9 156992.8	0.933 0.009	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	982.2 95684.9	865.0 4003.9	23213.1 21928.3	0.94	4440.2 435434.5	0.898 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2850.4 157437.7	2012.0 4269.9	23329.9 23329.9	0.90	4366.9 428245.9	1.003 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2895.0 55053.1	649.8 1372.5	11355.1 11355.1	0.83	1533.8 150415.4	0.981 0.009	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1057.0 92195.1	1796.8 3187.0	23474.9 21809.1	0.92	4438.6 435281.3	0.712 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3472.0 163014.1	3549.4 4142.5	23593.9 23415.4	0.86	4326.7 424300.5	0.971 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	572 536	3836.5 53045.3	1145.0 1271.6	11090.9 11298.0	0.74	1440.6 141273.4	0.962 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1096.8 130848.4	1406.2 2618.7	23461.3 22335.5	0.93	5327.2 522416.0	0.509 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 562	3480.3 261275.2	3559.4 4890.1	23461.3 23461.3	0.90	5186.0 508569.5	0.983 0.010	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	5451.2 136343.5	1622.6 2644.4	18327.8 19055.5	0.84	2949.4 289239.3	0.999 0.009	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1136.4 122046.3	2057.9 2966.2	23461.3 22150.1	0.92	5326.0 522303.8	0.566 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	3489.5 248668.6	4156.3 4678.2	23461.3 23461.3	0.89	5185.1 508488.5	0.937 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 527	7067.6 136343.5	1824.4 1966.0	17912.0 19055.5	0.78	2716.6 266407.5	0.886 0.007	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1176.2 100378.3	3553.0 2083.7	23461.3 21594.0	0.91	5324.8 522186.8	0.670 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3497.4 211045.4	4805.9 4028.4	23461.3 23447.7	0.88	5184.4 508418.6	0.956 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	8685.5 132773.9	2163.6 1802.2	17912.0 19003.5	0.77	2423.4 237652.1	1.023 0.009	NG
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1215.1 169823.5	4938.3 544.1	35546.2 33202.8	0.95	10668.4 1046213.5	0.480 0.005	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	3499.2 399568.2	7314.6 3328.2	35546.2 35546.2	0.93	10547.0 1034307.4	0.742 0.007	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	10323.7 141907.5	2189.0 1488.8	19636.3 20855.9	0.77	2469.6 242182.6	1.038 0.009	NG
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1260.6 154116.0	7878.8 -1029.5	35546.2 32776.9	0.96	10667.1 1046089.1	0.753 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3509.2 344943.1	9030.0 712.5	35546.2 35546.2	0.95	10546.2 1034230.0	0.906 0.009	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	11964.0 141907.5	2103.1 1512.8	19636.3 20855.9	0.75	2108.8 206797.9	1.093 0.010	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1312.6 283413.5	10586.6 -4101.7	35546.2 35137.5	0.98	10665.6 1045941.0	1.012 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	3517.5 406786.1	10419.3 -851.6	35546.2 35546.2	0.96	10545.6 1034165.5	1.041 0.010	NG
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	683 602	13613.1 111394.8	1809.6 1634.3	19624.6 20288.8	0.67	1744.1 171036.4	1.080 0.011	NG

Y 方向正加力時 57レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	469.2 112411.2	-366.7 330.0	21462.7 20574.5	1.00	4087.6 400859.3	0.113 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	989.8 149950.7	1442.1 3180.5	21514.9 21253.7	0.94	4078.9 400006.0	0.783 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	335.9 42361.1	393.1 591.9	9036.8 8942.9	0.93	1344.8 131878.9	0.448 0.004	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	750.4 87897.9	143.0 1837.1	21173.7 19912.0	0.95	4083.7 400474.1	0.468 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1613.8 131901.8	2163.8 3245.0	21278.9 20963.5	0.91	4060.3 398180.7	0.806 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	908.1 41836.5	609.1 933.9	9022.2 8927.6	0.88	1331.2 130542.9	0.724 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	888.5 103122.0	236.7 3062.4	23213.1 22161.9	0.95	4442.0 435610.6	0.700 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2145.1 150273.3	2078.6 4261.9	23329.9 23213.1	0.91	4403.0 431783.6	0.978 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1743.9 55053.1	586.0 1411.5	11314.5 11355.1	0.87	1612.4 158119.0	0.923 0.009	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	957.3 95684.9	866.4 4003.1	23213.1 21928.3	0.94	4440.7 435483.1	0.897 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2754.2 150273.3	2010.3 4272.9	23329.9 23213.1	0.90	4372.4 428787.2	0.999 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	2578.0 55053.1	628.8 1379.8	11314.5 11355.1	0.84	1559.3 152918.6	0.964 0.009	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1026.8 92195.1	1794.8 3186.1	23474.9 21809.1	0.92	4439.3 435344.5	0.711 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 594	3372.1 159104.5	3549.9 4148.5	23593.9 23355.9	0.86	4333.7 424987.1	0.968 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	594 536	3413.6 53045.3	1139.9 1291.0	10966.7 11298.0	0.76	1485.7 145696.5	0.945 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1054.2 130848.4	1407.0 2620.6	23461.3 22335.5	0.93	5328.3 522532.2	0.508 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	3412.7 254855.0	3561.1 4894.2	23461.3 23461.3	0.90	5192.0 509161.6	0.981 0.010	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	4917.4 132773.9	1613.4 2646.9	18119.9 19003.5	0.85	3013.1 295483.9	0.977 0.009	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1081.1 122046.3	2059.3 2965.0	23461.3 22150.1	0.92	5327.6 522459.3	0.564 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	3465.8 242704.8	4161.4 4680.8	23461.3 23461.3	0.89	5187.3 508698.2	0.936 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 534	6425.4 132773.9	1792.9 1977.5	17704.1 19003.5	0.79	2816.3 276185.4	0.862 0.007	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1110.7 100378.3	3550.2 2082.8	23461.3 21594.0	0.92	5326.8 522376.9	0.667 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	3519.2 201859.6	4803.1 4028.8	23461.3 23355.0	0.88	5182.4 508224.1	0.955 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 541	7938.7 129342.7	2231.0 1821.0	17704.1 18951.5	0.78	2566.2 251659.7	1.008 0.009	NG
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1138.8 169823.5	4939.1 546.8	35546.2 33202.8	0.95	10670.4 1046412.1	0.479 0.005	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 766	3567.8 370751.4	7319.8 3337.4	35546.2 35546.2	0.93	10541.5 1033770.7	0.743 0.007	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	9479.3 138240.3	2249.1 1410.7	19404.0 20797.8	0.79	2641.6 259048.1	1.021 0.009	NG
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1174.8 154116.0	7878.2 -1030.6	35546.2 32776.9	0.96	10669.5 1046320.1	0.751 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3613.8 344943.1	9027.3 713.9	35546.2 35546.2	0.94	10537.8 1033405.5	0.908 0.009	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	11030.3 138240.3	2252.2 1441.2	19404.0 20797.8	0.77	2315.2 227045.0	1.096 0.010	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1220.0 283413.5	10593.8 -4101.8	35546.2 35137.5	0.98	10668.3 1046200.3	1.010 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 747	3642.0 389457.6	10409.6 -840.6	35546.2 35546.2	0.96	10535.5 1033179.4	1.042 0.010	NG
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	699 610	12605.4 108478.4	2038.2 1463.6	19491.7 20222.4	0.71	1966.9 192887.4	1.104 0.011	NG

Y 方向正加力時 67レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	302.2 72207.9	-594.6 185.5	20574.5 19320.7	0.98	4089.1 401004.1	0.158 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	481.9 122301.0	1145.9 2578.6	20783.5 20783.5	0.95	4087.5 400845.8	0.627 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 555	415.7 41293.9	402.8 731.9	8880.2 8911.5	0.92	1343.6 131766.5	0.553 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	572.7 55617.2	-415.8 1314.2	19912.0 18440.1	0.97	4086.4 400738.2	0.344 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	869.4 94729.8	1004.5 2603.1	20122.3 20122.3	0.93	4081.5 400257.5	0.643 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	1040.9 35221.2	248.2 682.8	8644.0 8707.0	0.88	1326.2 130057.4	0.582 0.005	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	748.9 60544.4	-511.8 2221.0	21928.3 20293.1	0.96	4444.3 435839.9	0.521 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1324.5 103122.0	526.0 3561.7	22161.9 22161.9	0.93	4432.1 434641.9	0.818 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1697.2 40896.7	60.4 863.6	10785.9 10867.2	0.89	1614.7 158350.8	0.642 0.005	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	860.9 60544.4	163.4 3280.7	21694.7 20293.1	0.94	4442.5 435659.1	0.743 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1838.6 103122.0	918.4 3926.2	22161.9 22161.9	0.92	4415.5 433009.3	0.907 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2358.7 39077.1	246.2 1027.8	10785.9 10785.9	0.85	1575.3 154480.3	0.778 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	956.7 65802.8	1473.3 2622.3	22285.0 20619.2	0.91	4440.7 435484.3	0.588 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	2359.1 99361.0	2133.4 3385.8	22523.0 22047.0	0.87	4393.1 430815.6	0.788 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	708 694	3017.2 31690.8	375.8 812.1	10303.9 10386.7	0.77	1523.2 149373.2	0.712 0.005	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	906.8 114103.3	1231.0 2563.8	23262.3 21964.7	0.93	5332.1 522899.0	0.493 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	3015.0 151569.6	1953.5 3363.1	23447.7 22706.2	0.89	5225.1 512405.6	0.703 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	822 794	3695.6 60002.1	219.9 729.7	16872.4 17080.3	0.84	3134.2 307356.7	0.417 0.002	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	856.9 100378.3	1822.1 2701.6	23169.7 21594.0	0.92	5333.2 523010.7	0.510 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3659.2 140638.4	2605.3 3416.9	23262.3 22520.9	0.86	5169.4 506948.6	0.726 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	4382.3 52323.4	512.2 893.5	16248.7 16664.5	0.77	3070.3 301098.2	0.499 0.003	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	803.6 79433.0	3391.4 1893.9	22706.2 20852.5	0.92	5334.4 523123.2	0.630 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	4303.9 114103.3	3905.6 2595.0	22891.6 21964.7	0.84	5103.0 500433.8	0.833 0.008	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	5061.2 52323.4	1046.1 536.0	16248.7 16664.5	0.76	2996.6 293864.6	0.581 0.004	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	749.1 154116.0	4690.0 285.7	34906.1 32776.9	0.96	10678.7 1047225.7	0.448 0.004	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	4952.2 188060.7	5803.9 1267.0	35331.9 33628.6	0.90	10408.5 1020728.8	0.650 0.006	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 878	5735.9 52397.9	1118.3 3.4	17778.0 18010.3	0.83	3227.3 316494.8	0.616 0.004	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	699.2 154116.0	7782.2 -1214.4	34480.3 32776.9	0.97	10679.5 1047305.7	0.732 0.007	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	5615.8 169823.5	7293.3 -644.9	34906.1 33202.8	0.92	10329.5 1012974.9	0.817 0.007	OK
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	6400.1 55922.8	971.7 -4.2	17778.0 18242.6	0.83	3144.4 308363.8	0.616 0.003	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	662.9 283413.5	10636.7 -4469.6	35546.2 35137.5	0.99	10680.1 1047360.3	1.003 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	6317.4 305442.0	10200.2 -2269.0	35546.2 35381.0	0.94	10235.1 1003716.7	1.099 0.010	NG
	C	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	7054.0 66550.5	3057.6 60.2	18827.5 18827.5	0.83	3054.0 299491.5	1.175 0.010	NG

Y方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	300.9 112411.2	-47.8 -69.6	20574.5 19320.7	0.96	4089.1 401005.0	0.032 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	470.3 165342.6	-16.4 -21.1	21462.7 20574.5	0.95	4087.6 400858.3	0.028 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	472.7 165342.6	-4.0 -6.9	21462.7 20574.5	0.96	4087.6 400855.7	0.025 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	473.3 165342.6	-0.4 -3.1	21462.7 20574.5	0.97	4087.6 400855.0	0.024 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	469.2 165342.6	16.5 16.6	21462.7 20574.5	0.95	4087.6 400859.3	0.027 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	302.2 112411.2	52.7 69.9	20574.5 19320.7	0.95	4089.1 401004.1	0.032 0.000	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	572.5 87897.9	-40.2 -42.9	19912.0 18440.1	0.92	4086.4 400738.4	0.041 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	753.5 144625.2	-17.5 -21.5	21173.7 19912.0	0.93	4083.6 400468.8	0.043 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	762.4 144625.2	-7.4 -11.5	21173.7 19912.0	0.94	4083.5 400453.7	0.041 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	762.8 144625.2	-3.9 -8.2	21173.7 19912.0	0.95	4083.5 400453.0	0.040 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	750.4 144625.2	9.6 5.0	21173.7 19912.0	0.95	4083.7 400474.1	0.040 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	572.7 87897.9	41.0 32.2	19912.0 18440.1	0.93	4086.4 400738.2	0.040 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	753.7 95684.9	-45.1 -53.5	21928.3 20293.1	0.92	4444.3 435832.7	0.048 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	893.0 150273.3	-25.0 -28.6	23213.1 22161.9	0.93	4441.9 435602.5	0.046 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	907.0 150273.3	-15.1 -19.5	23213.1 22161.9	0.93	4441.7 435577.2	0.045 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	907.3 150273.3	-11.6 -16.0	23213.1 22161.9	0.93	4441.6 435576.7	0.044 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	888.5 150273.3	1.7 -3.5	23213.1 22161.9	0.98	4442.0 435610.6	0.041 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	748.9 95684.9	38.9 33.8	21928.3 20293.1	0.92	4444.3 435839.9	0.045 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	875.0 89024.2	-49.3 -54.3	21694.7 20293.1	0.91	4442.2 435634.5	0.054 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	963.4 150273.3	-30.0 -31.9	23213.1 21928.3	0.92	4440.6 435471.4	0.051 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	982.1 150273.3	-21.9 -23.6	23213.1 21928.3	0.92	4440.2 435434.7	0.050 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	982.2 150273.3	-18.5 -20.6	23213.1 21928.3	0.92	4440.2 435434.5	0.049 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	957.3 150273.3	-7.7 -9.7	23213.1 21928.3	0.93	4440.7 435483.1	0.046 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	860.9 89024.2	31.6 27.3	21694.7 20293.1	0.91	4442.5 435659.1	0.049 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	985.2 107396.1	-57.8 -53.0	22285.0 20619.2	0.91	4440.1 435428.7	0.060 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1034.4 167069.6	-45.4 -34.8	23474.9 21809.1	0.93	4439.1 435328.9	0.057 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1057.2 167069.6	-34.0 -26.2	23474.9 21809.1	0.93	4438.6 435281.0	0.056 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1057.0 167069.6	-30.4 -22.9	23474.9 21809.1	0.93	4438.6 435281.3	0.055 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	1026.8 167069.6	-15.3 -11.3	23474.9 21809.1	0.93	4439.3 435344.5	0.050 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	956.7 107396.1	23.0 27.9	22285.0 20619.2	0.91	4440.7 435484.3	0.052 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	958.6 193260.6	-67.8 -75.2	23262.3 21964.7	0.93	5330.8 522776.5	0.057 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1063.8 289544.0	-56.6 -61.7	23461.3 22335.5	0.94	5328.1 522506.3	0.059 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1097.1 289544.0	-39.8 -42.2	23461.3 22335.5	0.94	5327.2 522415.1	0.057 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1096.8 289544.0	-34.9 -36.8	23461.3 22335.5	0.94	5327.2 522416.0	0.056 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	1054.2 289544.0	-12.8 -11.6	23461.3 22335.5	0.94	5328.3 522532.2	0.049 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	906.8 193260.6	33.7 39.6	23262.3 21964.7	0.94	5332.1 522899.0	0.048 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	934.0 185199.7	-67.3 -68.5	23169.7 21594.0	0.93	5331.4 522835.6	0.055 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1093.2 274865.3	-55.9 -57.9	23461.3 22150.1	0.94	5327.3 522426.0	0.060 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1136.9 274865.3	-41.1 -42.2	23461.3 22150.1	0.94	5326.0 522302.3	0.059 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1136.4 274865.3	-37.0 -37.6	23461.3 22150.1	0.94	5326.0 522303.8	0.058 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	1081.1 274865.3	-18.2 -17.4	23461.3 22150.1	0.94	5327.6 522459.3	0.052 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	856.9 185199.7	30.5 28.3	23169.7 21594.0	0.93	5333.2 523010.7	0.045 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	908.0 151569.6	-58.2 -66.4	22706.2 20852.5	0.93	5332.1 522896.3	0.055 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1124.1 231403.1	-51.8 -56.5	23461.3 21594.0	0.93	5326.4 522339.1	0.062 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1176.9 231403.1	-40.8 -43.0	23461.3 21594.0	0.93	5324.8 522184.7	0.062 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1176.2 231403.1	-37.9 -39.4	23461.3 21594.0	0.93	5324.8 522186.8	0.061 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	1110.7 231403.1	-24.0 -22.6	23461.3 21594.0	0.93	5326.8 522376.9	0.056 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	803.6 151569.6	14.0 23.1	22706.2 20852.5	0.94	5334.4 523123.2	0.043 0.000	OK
3F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	885.1 264617.7	-73.1 -83.3	34906.1 32776.9	0.95	10676.2 1046979.9	0.034 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1153.9 468276.0	-65.1 -75.0	35546.2 33202.8	0.95	10670.0 1046373.9	0.041 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1216.0 468276.0	-51.6 -56.2	35546.2 33202.8	0.95	10668.4 1046211.1	0.042 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1215.1 468276.0	-47.4 -51.3	35546.2 33202.8	0.95	10668.4 1046213.5	0.041 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	1138.8 468276.0	-29.8 -27.6	35546.2 33202.8	0.95	10670.4 1046412.1	0.037 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	749.1 264617.7	25.5 36.5	34906.1 32776.9	0.95	10678.7 1047225.7	0.026 0.000	OK
2F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	868.6 234592.2	-62.7 -67.4	34480.3 32776.9	0.94	10676.5 1047011.8	0.032 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1191.7 399568.2	-66.1 -62.9	35546.2 32776.9	0.95	10669.0 1046276.0	0.042 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1261.7 399568.2	-51.3 -50.0	35546.2 32776.9	0.94	10667.1 1046086.1	0.043 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1260.6 399568.2	-50.0 -46.8	35546.2 32776.9	0.95	10667.1 1046089.1	0.043 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	1174.8 399568.2	-32.6 -30.7	35546.2 32776.9	0.95	10669.5 1046320.1	0.039 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	699.2 234592.2	15.6 19.4	34480.3 32776.9	0.95	10679.5 1047305.7	0.023 0.000	OK
1F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	866.7 330142.2	-84.8 -71.9	35546.2 35137.5	0.95	10676.6 1047015.5	0.032 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1236.9 445101.6	-51.3 -51.7	35546.2 35137.5	0.95	10667.8 1046154.5	0.040 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1313.8 445101.6	-57.2 -45.6	35546.2 35137.5	0.95	10665.6 1045937.6	0.042 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1312.6 445101.6	-53.9 -42.9	35546.2 35137.5	0.95	10665.6 1045941.0	0.042 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	1220.0 445101.6	-60.9 -36.4	35546.2 35137.5	0.96	10668.3 1046200.3	0.040 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	662.9 330142.2	-14.5 26.9	35546.2 35137.5	0.99	10680.1 1047360.3	0.021 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	485.7 122301.0	-49.8 -77.8	20783.5 20783.5	0.95	4087.4 400841.6	0.041 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	995.1 169560.9	-9.0 -9.0	21514.9 21305.9	0.92	4078.8 399994.3	0.049 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1022.4 169560.9	6.4 8.8	21514.9 21305.9	0.93	4078.2 399932.4	0.050 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1018.3 169560.9	7.1 9.9	21514.9 21305.9	0.93	4078.3 399941.8	0.050 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	989.8 169560.9	5.0 6.3	21514.9 21253.7	0.93	4078.9 400006.0	0.048 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	481.9 122301.0	42.2 70.2	20783.5 20783.5	0.95	4087.5 400845.8	0.040 0.000	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	875.7 94729.8	-33.2 -26.2	20122.3 20122.3	0.91	4081.4 400245.2	0.051 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1625.3 151688.6	-2.0 -2.2	21278.9 20963.5	0.90	4059.9 398139.0	0.078 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1692.6 151688.6	8.1 9.1	21278.9 21068.6	0.90	4057.3 397888.1	0.082 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1678.2 151688.6	9.0 9.9	21278.9 20963.5	0.90	4057.9 397942.5	0.082 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1613.8 151688.6	3.3 7.8	21278.9 20963.5	0.93	4060.3 398180.7	0.079 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	869.4 94729.8	27.2 27.1	20122.3 20122.3	0.90	4081.5 400257.5	0.049 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1331.7 103122.0	-23.2 -25.1	22161.9 22161.9	0.89	4431.9 434622.8	0.065 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2169.8 157437.7	13.3 8.9	23329.9 23329.9	0.90	4401.9 431676.6	0.096 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2254.2 157437.7	13.0 11.6	23329.9 23329.9	0.89	4398.0 431301.3	0.099 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2228.7 157437.7	13.6 12.0	23329.9 23329.9	0.89	4399.2 431416.5	0.098 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2145.1 157437.7	-2.0 3.5	23329.9 23213.1	0.98	4403.0 431783.6	0.093 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1324.5 103122.0	22.9 32.4	22161.9 22161.9	0.90	4432.1 434641.9	0.066 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1844.1 103122.0	-14.7 -11.7	22161.9 22161.9	0.88	4415.3 432988.8	0.086 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2792.0 157437.7	25.1 17.9	23329.9 23329.9	0.89	4370.3 428576.7	0.125 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2887.5 157437.7	16.1 14.0	23329.9 23329.9	0.87	4364.7 428032.6	0.127 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2850.4 157437.7	15.6 14.1	23329.9 23329.9	0.87	4366.9 428245.9	0.125 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2754.2 157437.7	-6.3 -0.0	23329.9 23213.1	0.93	4372.4 428787.2	0.120 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1838.6 103122.0	19.1 22.5	22161.9 22161.9	0.88	4415.5 433009.3	0.087 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	2358.6 116446.7	27.4 8.5	22523.0 22047.0	0.91	4393.1 430818.3	0.113 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3423.2 175648.1	58.2 36.3	23593.9 23415.4	0.89	4330.1 424638.3	0.158 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	3520.8 175648.1	24.9 18.3	23593.9 23474.9	0.88	4323.2 423958.1	0.155 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3472.0 175648.1	26.8 18.5	23593.9 23415.4	0.88	4326.7 424300.5	0.154 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 594	3372.1 175648.1	-22.7 -11.0	23593.9 23355.9	0.90	4333.7 424987.1	0.149 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	2359.1 116446.7	-10.0 5.9	22523.0 22047.0	0.97	4393.1 430815.6	0.109 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	3003.7 211045.4	57.8 56.0	23447.7 22706.2	0.88	5226.0 512492.1	0.142 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	3475.4 289544.0	93.3 81.5	23461.3 23461.3	0.90	5186.4 508613.2	0.164 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	3537.1 289544.0	31.0 28.4	23461.3 23461.3	0.89	5180.8 508064.2	0.156 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 562	3480.3 289544.0	32.4 31.6	23461.3 23461.3	0.89	5186.0 508569.5	0.154 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	3412.7 289544.0	-50.0 -42.2	23461.3 23461.3	0.90	5192.0 509161.6	0.154 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	3015.0 211045.4	-40.8 -38.9	23447.7 22706.2	0.88	5225.1 512405.6	0.140 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3635.1 193260.6	63.9 61.4	23262.3 22520.9	0.87	5171.7 507171.9	0.172 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	3539.2 289544.0	98.3 92.2	23461.3 23461.3	0.89	5180.6 508045.0	0.167 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	3554.7 289544.0	30.9 31.3	23461.3 23461.3	0.89	5179.2 507905.5	0.157 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	3489.5 289544.0	32.3 32.0	23461.3 23461.3	0.89	5185.1 508488.5	0.154 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	3465.8 289544.0	-52.2 -47.9	23461.3 23461.3	0.90	5187.3 508698.2	0.157 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3659.2 193260.6	-44.0 -39.5	23262.3 22520.9	0.87	5169.4 506948.6	0.170 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	4264.6 163826.5	56.1 62.1	22891.6 21964.7	0.85	5107.4 500860.7	0.204 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3605.3 242704.8	76.2 92.9	23461.3 23447.7	0.89	5174.5 507446.2	0.169 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3572.6 242704.8	26.4 30.9	23461.3 23447.7	0.89	5177.5 507743.8	0.158 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3497.4 242704.8	26.6 32.4	23461.3 23447.7	0.89	5184.4 508418.6	0.155 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	3519.2 242704.8	-33.5 -43.2	23461.3 23355.0	0.89	5182.4 508224.1	0.158 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	4303.9 163826.5	-31.1 -36.6	22891.6 21964.7	0.85	5103.0 500433.8	0.202 0.000	OK
3F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	4893.5 300799.5	67.8 88.0	35331.9 33628.6	0.89	10415.1 1021368.4	0.153 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	3666.8 488224.0	118.5 146.5	35546.2 35546.2	0.92	10533.5 1032979.4	0.116 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	3585.6 488224.0	42.2 47.8	35546.2 35546.2	0.92	10540.1 1033630.5	0.105 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	3499.2 488224.0	38.9 46.5	35546.2 35546.2	0.92	10547.0 1034307.4	0.102 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 766	3567.8 488224.0	-51.6 -70.5	35546.2 35546.2	0.93	10541.5 1033770.7	0.107 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	4952.2 300799.5	-36.9 -56.1	35331.9 33628.6	0.89	10408.5 1020728.8	0.152 0.000	OK
2F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	5534.7 264617.7	59.6 55.6	34906.1 33202.8	0.86	10339.7 1013973.8	0.172 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3725.8 431880.1	93.3 98.5	35546.2 35546.2	0.91	10528.5 1032497.0	0.113 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3607.8 431880.1	39.0 40.5	35546.2 35546.2	0.91	10538.3 1033453.8	0.105 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3509.2 431880.1	36.4 37.2	35546.2 35546.2	0.91	10546.2 1034230.0	0.102 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	3613.8 431880.1	-27.2 -32.0	35546.2 35546.2	0.92	10537.8 1033405.5	0.104 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	5615.8 264617.7	-29.9 -22.4	34906.1 33202.8	0.87	10329.5 1012974.9	0.172 0.000	OK
1F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	6212.1 357964.3	6.7 23.1	35546.2 35381.0	0.91	10249.9 1005176.2	0.178 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	3769.7 445101.6	54.3 80.9	35546.2 35546.2	0.92	10524.8 1032133.3	0.113 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	3630.1 445101.6	39.4 37.2	35546.2 35546.2	0.91	10536.5 1033275.5	0.106 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	3517.5 445101.6	42.2 38.3	35546.2 35546.2	0.92	10545.6 1034165.5	0.103 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 747	3642.0 445101.6	27.3 -11.0	35546.2 35546.2	0.97	10535.5 1033179.4	0.105 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	6317.4 357964.3	65.0 12.8	35546.2 35381.0	0.92	10235.1 1003716.7	0.184 0.000	OK

Y 方向正加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 555	423.6 40266.6	-177.6 -233.2	8880.2 8911.5	0.91	1343.5 131754.0	0.207 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	318.6 45823.0	-160.2 -181.9	9036.8 8974.2	0.92	1345.0 131900.3	0.161 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	333.9 45823.0	-6.3 -4.0	9036.8 9005.5	0.93	1344.8 131881.5	0.041 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	359.3 45823.0	50.3 53.1	9036.8 8974.2	0.91	1344.5 131848.5	0.076 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	335.9 45823.0	135.9 158.6	9036.8 8942.9	0.92	1344.8 131878.9	0.147 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 555	415.7 40266.6	159.0 209.3	8880.2 8911.5	0.91	1343.6 131766.5	0.190 0.002	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	1058.0 33618.4	-136.2 -127.3	8644.0 8707.0	0.83	1325.5 129989.9	0.209 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	946.2 45255.5	-140.5 -137.6	9022.2 8959.1	0.86	1329.8 130410.5	0.197 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	1033.4 45255.5	-6.2 -5.0	9022.2 8990.6	0.86	1326.5 130086.3	0.119 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	1016.4 45255.5	52.1 51.9	9022.2 8959.1	0.85	1327.2 130151.9	0.147 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	908.1 45255.5	117.9 117.5	9022.2 8927.6	0.86	1331.2 130542.9	0.178 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	1040.9 33618.4	123.8 118.3	8644.0 8707.0	0.83	1326.2 130057.4	0.199 0.001	OK
9F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1720.2 39077.1	-153.8 -159.6	10785.9 10867.2	0.79	1613.6 158237.3	0.240 0.001	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1838.9 55053.1	-154.9 -138.1	11355.1 11355.1	0.83	1607.4 157627.9	0.242 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2000.9 55053.1	-3.2 -2.0	11355.1 11355.1	0.85	1598.2 156730.8	0.178 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1955.0 55053.1	62.1 57.1	11355.1 11355.1	0.82	1600.9 156992.8	0.204 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1743.9 53611.8	135.7 123.4	11314.5 11355.1	0.83	1612.4 158119.0	0.224 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1697.2 39077.1	143.9 152.7	10785.9 10867.2	0.80	1614.7 158350.8	0.234 0.001	OK
8F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2385.1 39077.1	-149.6 -145.5	10785.9 10785.9	0.76	1573.4 154299.5	0.294 0.001	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2730.5 55053.1	-147.7 -124.3	11355.1 11355.1	0.79	1547.4 151750.5	0.315 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2969.3 55053.1	2.1 2.0	11355.1 11355.1	0.77	1527.4 149787.4	0.263 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2895.0 55053.1	63.2 53.8	11355.1 11355.1	0.79	1533.8 150415.4	0.287 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	2578.0 53611.8	137.3 118.5	11314.5 11355.1	0.80	1559.3 152918.6	0.297 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2358.7 39077.1	145.4 143.8	10785.9 10785.9	0.76	1575.3 154480.3	0.289 0.001	OK
7F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	708 694	3044.6 30421.9	-116.9 -134.0	10303.9 10386.7	0.70	1520.7 149133.9	0.359 0.001	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	565 536	3624.7 47802.4	-110.1 -109.5	11132.3 11298.0	0.73	1463.8 143552.2	0.378 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	558 536	3940.7 49037.8	3.8 3.6	11173.8 11298.0	0.72	1428.7 140103.3	0.354 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	572 536	3836.5 46613.2	49.3 49.1	11090.9 11298.0	0.71	1440.6 141273.4	0.369 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	594 536	3413.6 43300.1	107.7 105.8	10966.7 11298.0	0.72	1485.7 145696.5	0.362 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	708 694	3017.2 30421.9	118.2 134.2	10303.9 10386.7	0.70	1523.2 149373.2	0.356 0.001	OK
6F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	822 794	3723.4 55965.8	-171.9 -201.6	16872.4 17080.3	0.76	3131.8 307123.9	0.271 0.001	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	5187.7 96777.4	-184.2 -168.1	18327.8 19055.5	0.78	2981.7 292402.0	0.329 0.001	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	597 527	5580.7 106112.7	0.9 1.9	18535.7 19055.5	0.83	2933.0 287626.5	0.302 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	5451.2 96777.4	80.9 72.1	18327.8 19055.5	0.78	2949.4 289239.3	0.318 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	4917.4 88622.0	170.9 156.1	18119.9 19003.5	0.77	3013.1 295483.9	0.314 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	822 794	3695.6 55965.8	169.3 197.6	16872.4 17080.3	0.76	3134.2 307356.7	0.268 0.001	OK
5F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	4410.3 46029.7	-152.5 -148.1	16248.7 16664.5	0.69	3067.5 300820.2	0.307 0.001	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	6755.4 88622.0	-165.2 -127.1	18119.9 19055.5	0.76	2766.3 271277.8	0.414 0.001	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	7217.4 96777.4	3.0 2.2	18327.8 19055.5	0.76	2692.0 263994.3	0.395 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 527	7067.6 81455.6	76.5 60.0	17912.0 19055.5	0.74	2716.6 266407.5	0.413 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 534	6425.4 75124.6	153.3 120.4	17704.1 19003.5	0.74	2816.3 276185.4	0.401 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	4382.3 46029.7	152.0 149.9	16248.7 16664.5	0.69	3070.3 301098.2	0.305 0.001	OK
4F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	5087.4 46029.7	-132.3 -142.5	16248.7 16664.5	0.68	2993.5 293564.8	0.346 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 534	8329.8 88622.0	-119.6 -115.8	18119.9 19003.5	0.70	2493.0 244480.1	0.488 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	8858.0 96777.4	6.6 5.1	18327.8 19055.5	0.73	2388.6 234237.0	0.485 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	8685.5 81455.6	61.0 56.8	17912.0 19003.5	0.68	2423.4 237652.1	0.499 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	709 541	7938.7 75124.6	122.7 114.4	17704.1 18951.5	0.69	2566.2 251659.7	0.477 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	906 850	5061.2 46029.7	139.6 147.9	16248.7 16664.5	0.68	2996.6 293864.6	0.346 0.001	OK
3F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 878	5758.8 49196.1	-117.6 -127.3	17778.0 18010.3	0.67	3224.6 316228.6	0.351 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	9933.1 94718.4	-119.4 -120.7	19868.6 20855.9	0.68	2551.0 250164.4	0.526 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	10521.1 98932.8	4.7 4.1	19984.8 20913.9	0.70	2427.3 238032.6	0.527 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	10323.7 87059.0	61.6 60.5	19636.3 20855.9	0.66	2469.6 242182.6	0.539 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	9479.3 80292.5	111.3 108.5	19404.0 20797.8	0.66	2641.6 259048.1	0.512 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 878	5735.9 49196.1	121.8 128.6	17778.0 18010.3	0.67	3227.3 316494.8	0.350 0.000	OK
2F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	6418.7 49196.1	-98.1 -103.1	17778.0 18242.6	0.65	3142.0 308123.6	0.383 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 534	11548.6 94718.4	-63.3 -87.5	19868.6 20855.9	0.70	2200.6 215804.7	0.601 0.001	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 527	12187.2 98932.8	10.0 7.3	19984.8 20913.9	0.70	2059.4 201958.1	0.612 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 534	11964.0 87059.0	41.3 52.8	19636.3 20855.9	0.67	2108.8 206797.9	0.621 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	709 541	11030.3 80292.5	73.1 85.7	19404.0 20797.8	0.66	2315.2 227045.0	0.587 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	906 850	6400.1 49196.1	107.1 111.7	17778.0 18242.6	0.65	3144.4 308363.8	0.383 0.000	OK
1F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	7064.2 66550.5	-2.8 -51.8	18827.5 18827.5	0.83	3052.5 299345.8	0.389 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	13188.3 90929.9	2.9 -46.1	19757.4 20288.8	0.82	1838.0 180248.5	0.680 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 602	13882.5 90929.9	11.1 9.0	19757.4 20288.8	0.65	1684.5 165193.6	0.705 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	683 602	13613.1 86695.8	15.3 30.8	19624.6 20288.8	0.70	1744.1 171036.4	0.701 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	699 610	12605.4 82750.6	16.9 49.2	19491.7 20222.4	0.74	1966.9 192887.4	0.659 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	779 779	7054.0 66550.5	28.4 67.4	18827.5 18827.5	0.77	3054.0 299491.5	0.391 0.000	OK

Y方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	597.0 72207.9	-528.8 -2168.1	20574.5 19320.7	0.94	4086.1 400706.3	0.535 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	693.0 122301.0	30.4 -903.1	20783.5 20783.5	0.96	4084.6 400567.1	0.247 0.002	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	1307.4 55617.2	-611.0 -2037.7	19912.0 18440.1	0.90	4070.6 399186.4	0.530 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1537.6 94729.8	-450.6 -1999.3	20122.3 20122.3	0.92	4063.1 398450.7	0.534 0.005	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2108.6 60544.4	143.7 -2612.8	21928.3 20293.1	0.91	4404.6 431939.3	0.659 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2321.6 103122.0	-186.2 -2637.4	22161.9 22161.9	0.92	4394.9 430991.8	0.662 0.006	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	2961.6 60544.4	-314.5 -3282.4	21694.7 20293.1	0.88	4360.3 427597.3	0.828 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3050.3 103122.0	-926.5 -3769.5	22161.9 22161.9	0.89	4354.8 427062.0	0.917 0.009	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	3833.9 65802.8	-1487.3 -2653.8	22285.0 20619.2	0.81	4299.6 421646.2	0.700 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	3755.5 99361.0	-2028.1 -3268.0	22523.0 22047.0	0.84	4305.7 422243.4	0.813 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	4901.3 114103.3	-1100.9 -2775.7	23262.3 21964.7	0.86	5031.8 493454.4	0.687 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	4401.9 151569.6	-1655.9 -3362.6	23447.7 22706.2	0.87	5092.0 499350.1	0.760 0.007	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	5963.7 100378.3	-1626.1 -3042.7	23169.7 21594.0	0.81	4882.4 478803.7	0.768 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	5051.2 140638.4	-2240.7 -3602.6	23262.3 22520.9	0.85	5012.5 491560.9	0.816 0.007	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	7010.3 79433.0	-3204.0 -2283.4	22706.2 20852.5	0.75	4706.7 461570.8	0.827 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	5665.8 114103.3	-3598.2 -2817.1	22891.6 21964.7	0.80	4927.3 483200.5	0.826 0.007	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	8061.8 154116.0	-4311.1 -750.5	34906.1 32776.9	0.87	9952.2 975981.2	0.615 0.004	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	6278.3 188060.7	-5095.2 -1435.2	35331.9 33628.6	0.88	10240.6 1004261.9	0.622 0.005	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	9111.6 154116.0	-6976.7 513.0	34480.3 32776.9	0.89	9749.0 956046.9	0.894 0.007	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	6883.3 169823.5	-6750.9 96.6	34906.1 33202.8	0.90	10150.8 995456.9	0.800 0.007	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	10163.8 283413.5	-9433.7 3312.5	35546.2 35137.5	0.94	9520.3 933621.4	1.149 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	7465.1 305442.0	-10070.2 1991.5	35546.2 35381.0	0.94	10056.7 986226.7	1.116 0.010	NG

Y方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	848.8 112411.2	-1146.2 -3198.7	21462.7 20574.5	0.94	4081.9 400297.3	0.783 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	737.2 153590.6	-58.2 -854.3	21514.9 21305.9	0.96	4083.9 400496.2	0.237 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	197.4 43470.1	-37.4 -203.7	9036.8 8974.2	0.96	1346.2 132017.6	0.168 0.002	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1725.5 87897.9	-1141.7 -2466.3	21173.7 19912.0	0.90	4056.0 397761.9	0.639 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1390.5 131901.8	-1055.1 -2489.5	21278.9 20963.5	0.93	4068.0 398934.6	0.637 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	207.2 42931.8	-594.8 -779.9	9022.2 8959.1	0.94	1346.1 132010.2	0.569 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2756.2 103122.0	-574.8 -3418.2	23213.1 22161.9	0.90	4372.3 428776.2	0.838 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2255.0 157437.7	-1955.2 -3887.8	23329.9 23329.9	0.91	4398.0 431298.0	0.903 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	3869.7 95684.9	-1035.5 -3840.6	23213.1 21928.3	0.87	4296.8 421369.5	0.961 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3040.2 157437.7	-1925.6 -4251.9	23329.9 23329.9	0.90	4355.5 427124.0	1.006 0.010	NG
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	4989.0 92195.1	-1828.2 -3254.7	23474.9 21809.1	0.82	4195.3 411415.0	0.862 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3824.1 163014.1	-3492.5 -4072.9	23593.9 23415.4	0.86	4300.4 421721.1	0.967 0.010	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6129.0 130848.4	-1306.6 -2851.4	23461.3 22335.5	0.84	4856.6 476266.5	0.746 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5165.6 254855.0	-3541.2 -4770.6	23461.3 23461.3	0.88	4997.4 490076.6	1.019 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7275.0 122046.3	-1903.0 -3315.6	23461.3 22150.1	0.81	4657.8 456770.9	0.862 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	6510.1 242704.8	-4053.7 -4538.6	23461.3 23461.3	0.84	4794.2 470153.7	1.015 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8434.2 100378.3	-3298.0 -2487.0	23461.3 21594.0	0.75	4422.1 433659.6	0.893 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	7878.8 211045.4	-4138.2 -4051.0	23461.3 23447.7	0.81	4539.4 445159.2	0.987 0.009	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9610.1 169823.5	-4577.5 -1132.1	35546.2 33202.8	0.85	9643.7 945727.9	0.676 0.005	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	9283.1 399568.2	-6649.8 -3831.6	35546.2 35546.2	0.88	9713.4 952557.8	0.822 0.007	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	10799.9 154116.0	-7132.5 308.0	35546.2 32776.9	0.87	9369.9 918875.5	0.956 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	10710.0 344943.1	-8228.2 -1174.6	35546.2 35546.2	0.90	9391.7 921013.5	1.016 0.009	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12008.1 283413.5	-9002.0 2904.5	35546.2 35137.5	0.93	9059.2 888407.0	1.160 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	12169.3 406786.1	-8968.1 161.4	35546.2 35546.2	0.92	9015.3 884095.3	1.134 0.010	NG

Y 方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	891.0 112411.2	-1154.0 -3220.5	21462.7 20574.5	0.94	4081.1 400214.9	0.789 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	760.6 153590.6	-53.5 -820.4	21514.9 21305.9	0.96	4083.5 400456.8	0.230 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	159.9 44623.3	-4.8 -156.0	9036.8 9005.5	0.97	1346.5 132042.8	0.130 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1810.1 87897.9	-1142.4 -2456.9	21173.7 19912.0	0.89	4052.6 397425.9	0.640 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1476.1 138043.9	-1065.9 -2501.4	21278.9 21068.6	0.93	4065.2 398658.8	0.643 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	165.8 44070.7	-592.2 -769.2	9022.2 8990.6	0.95	1346.4 132039.2	0.561 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2880.1 103122.0	-583.3 -3417.5	23213.1 22161.9	0.90	4365.2 428075.3	0.843 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2411.1 157437.7	-1966.3 -3887.9	23329.9 23329.9	0.91	4390.6 430566.9	0.908 0.009	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	4030.5 95684.9	-1040.5 -3831.8	23213.1 21928.3	0.87	4283.8 420093.8	0.965 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3271.4 157437.7	-1943.1 -4246.3	23329.9 23329.9	0.89	4340.5 425658.5	1.012 0.010	NG
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	5181.6 92195.1	-1824.8 -3251.0	23474.9 21809.1	0.81	4175.2 409448.1	0.868 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	4130.4 167069.6	-3517.8 -4058.0	23593.9 23474.9	0.85	4275.4 419275.6	0.974 0.010	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6382.5 130848.4	-1314.1 -2854.2	23461.3 22335.5	0.84	4815.5 472241.8	0.757 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	5620.4 267941.0	-3616.3 -4742.8	23461.3 23461.3	0.87	4933.9 483850.8	1.031 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7581.8 122046.3	-1907.8 -3307.2	23461.3 22150.1	0.80	4598.8 450987.4	0.873 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	7106.9 254855.0	-4128.8 -4463.4	23461.3 23461.3	0.84	4689.1 459839.4	1.024 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8783.3 100378.3	-3276.6 -2486.1	23461.3 21594.0	0.74	4344.3 426030.6	0.904 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	8605.4 211045.4	-4019.2 -4008.0	23461.3 23447.7	0.80	4384.4 429957.9	0.993 0.009	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9995.5 169823.5	-4582.9 -1152.5	35546.2 33202.8	0.85	9558.5 937372.0	0.688 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	10123.8 399568.2	-6676.5 -3957.3	35546.2 35546.2	0.87	9529.4 934517.6	0.845 0.007	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	11214.6 154116.0	-7111.2 312.9	35546.2 32776.9	0.87	9267.0 908780.9	0.967 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	11648.8 344943.1	-8149.6 -1151.4	35546.2 35546.2	0.90	9155.1 897805.1	1.034 0.009	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12443.2 283413.5	-8900.0 2869.4	35546.2 35137.5	0.93	8939.3 876643.2	1.163 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	13184.3 406786.1	-8730.2 41.8	35546.2 35546.2	0.91	8725.1 855640.3	1.140 0.010	NG

Y 方向負加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	890.6 112411.2	-1155.7 -3217.8	21462.7 20574.5	0.94	4081.1 400215.5	0.788 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	761.4 153590.6	-13.1 -799.0	21514.9 21305.9	0.96	4083.5 400455.5	0.225 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	176.7 43470.1	11.7 -139.4	9036.8 8974.2	0.97	1346.4 132032.2	0.121 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1810.6 87897.9	-1145.3 -2455.2	21173.7 19912.0	0.89	4052.6 397423.8	0.639 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1448.0 131901.8	-1054.8 -2459.0	21278.9 20963.5	0.93	4066.1 398751.1	0.631 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	151.0 42931.8	-588.6 -757.9	9022.2 8959.1	0.95	1346.5 132048.0	0.552 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2880.2 103122.0	-585.4 -3414.4	23213.1 22161.9	0.90	4365.1 428074.5	0.842 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2373.1 157437.7	-1956.6 -3889.5	23329.9 23329.9	0.91	4392.4 430749.2	0.907 0.009	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	4030.6 95684.9	-1041.4 -3829.9	23213.1 21928.3	0.87	4283.8 420093.3	0.965 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3223.9 157437.7	-1938.1 -4246.4	23329.9 23329.9	0.90	4343.7 425968.7	1.011 0.010	NG
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	5181.9 92195.1	-1823.2 -3250.5	23474.9 21809.1	0.81	4175.2 409445.2	0.868 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	4072.8 163014.1	-3507.0 -4059.9	23593.9 23415.4	0.85	4280.3 419749.8	0.972 0.010	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6383.0 130848.4	-1314.9 -2855.7	23461.3 22335.5	0.84	4815.4 472234.3	0.757 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 562	5557.9 261275.2	-3605.8 -4749.6	23461.3 23461.3	0.87	4942.9 484737.3	1.029 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7582.4 122046.3	-1908.8 -3306.0	23461.3 22150.1	0.80	4598.7 450975.2	0.872 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	7038.5 248668.6	-4117.0 -4469.4	23461.3 23461.3	0.84	4701.6 461068.4	1.022 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8784.1 100378.3	-3274.3 -2485.5	23461.3 21594.0	0.74	4344.1 426013.5	0.904 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	8527.7 211045.4	-4030.2 -4012.3	23461.3 23447.7	0.80	4401.6 431648.0	0.992 0.009	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9996.4 169823.5	-4583.3 -1154.8	35546.2 33202.8	0.85	9558.3 937352.3	0.688 0.005	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	10035.2 399568.2	-6672.2 -3939.8	35546.2 35546.2	0.87	9549.6 936493.2	0.842 0.007	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	11215.6 154116.0	-7108.7 313.3	35546.2 32776.9	0.87	9266.7 908756.4	0.967 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	11548.3 344943.1	-8155.2 -1150.2	35546.2 35546.2	0.90	9181.3 900382.8	1.032 0.009	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12444.1 283413.5	-8899.8 2866.8	35546.2 35137.5	0.93	8939.0 876617.4	1.163 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	13070.1 406786.1	-8757.0 57.5	35546.2 35546.2	0.91	8758.9 858956.3	1.139 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	850.9 112411.2	-1152.3 -3195.4	21462.7 20574.5	0.94	4081.9 400293.3	0.782 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	733.0 149950.7	-17.6 -831.7	21514.9 21253.7	0.96	4084.0 400503.1	0.232 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	212.8 42361.1	-17.2 -185.8	9036.8 8942.9	0.96	1346.1 132005.8	0.157 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1730.6 87897.9	-1150.2 -2459.7	21173.7 19912.0	0.90	4055.8 397742.0	0.637 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1350.4 131901.8	-1045.1 -2435.4	21278.9 20963.5	0.93	4069.3 399058.1	0.623 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	190.1 41836.5	-595.0 -764.8	9022.2 8927.6	0.94	1346.3 132023.0	0.558 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2762.3 103122.0	-581.3 -3409.5	23213.1 22161.9	0.90	4372.0 428742.4	0.836 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2202.8 150273.3	-1938.0 -3881.5	23329.9 23213.1	0.91	4400.4 431531.6	0.900 0.009	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	3876.5 95684.9	-1038.3 -3834.6	23213.1 21928.3	0.87	4296.2 421316.0	0.960 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2975.5 150273.3	-1920.2 -4252.9	23329.9 23213.1	0.90	4359.4 427514.3	1.004 0.010	NG
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	4997.1 92195.1	-1823.3 -3253.0	23474.9 21809.1	0.82	4194.4 411332.9	0.862 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 594	3746.3 159104.5	-3479.0 -4075.4	23593.9 23355.9	0.86	4306.4 422312.7	0.965 0.010	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6139.3 130848.4	-1309.4 -2856.0	23461.3 22335.5	0.84	4854.9 476106.8	0.747 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5077.5 254855.0	-3526.2 -4780.5	23461.3 23461.3	0.88	5009.1 491222.0	1.017 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7287.7 122046.3	-1906.0 -3311.8	23461.3 22150.1	0.81	4655.4 456537.6	0.861 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	6411.2 242704.8	-4040.8 -4548.8	23461.3 23461.3	0.85	4810.8 471776.1	1.014 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8448.1 100378.3	-3290.3 -2485.4	23461.3 21594.0	0.75	4419.1 433361.4	0.892 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	7768.3 201859.6	-4153.0 -4055.5	23461.3 23355.0	0.81	4561.7 447352.2	0.984 0.009	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9625.8 169823.5	-4578.1 -1139.7	35546.2 33202.8	0.85	9640.3 945393.1	0.677 0.005	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 766	9158.7 370751.4	-6642.3 -3810.8	35546.2 35546.2	0.88	9739.3 955096.1	0.816 0.007	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	10817.8 154116.0	-7126.9 308.7	35546.2 32776.9	0.87	9365.6 918447.1	0.956 0.008	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	10570.4 344943.1	-8234.3 -1176.9	35546.2 35546.2	0.90	9425.2 924297.9	1.013 0.009	NG
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12026.4 283413.5	-8997.5 2898.3	35546.2 35137.5	0.93	9054.3 887919.9	1.160 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 747	12014.7 389457.6	-9004.2 179.3	35546.2 35546.2	0.91	9057.4 888229.2	1.133 0.010	NG

Y方向負加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	594.0 72207.9	-539.3 -2166.2	20574.5 19320.7	0.94	4086.1 400710.4	0.535 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	692.0 122301.0	22.5 -902.8	20783.5 20783.5	0.96	4084.7 400568.7	0.247 0.002	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	1302.8 55617.2	-624.5 -2026.0	19912.0 18440.1	0.90	4070.7 399200.0	0.527 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1532.5 94729.8	-460.8 -1982.5	20122.3 20122.3	0.92	4063.2 398468.3	0.530 0.005	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2107.7 60544.4	130.4 -2598.9	21928.3 20293.1	0.91	4404.6 431943.2	0.655 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2310.7 103122.0	-180.1 -2613.1	22161.9 22161.9	0.92	4395.4 431042.7	0.657 0.006	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	2969.5 60544.4	-319.0 -3269.7	21694.7 20293.1	0.88	4359.8 427550.4	0.825 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3031.4 103122.0	-928.4 -3751.9	22161.9 22161.9	0.89	4356.0 427177.1	0.913 0.009	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	3855.8 65802.8	-1479.4 -2651.3	22285.0 20619.2	0.81	4297.9 421477.0	0.701 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	3724.5 99361.0	-2021.1 -3268.4	22523.0 22047.0	0.84	4308.1 422476.2	0.812 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	4945.9 114103.3	-1105.5 -2783.2	23262.3 21964.7	0.85	5026.1 492896.9	0.691 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	4350.0 151569.6	-1659.2 -3368.9	23447.7 22706.2	0.87	5097.8 499926.9	0.759 0.007	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	6033.1 100378.3	-1632.0 -3036.4	23169.7 21594.0	0.81	4871.7 477747.9	0.770 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	4976.5 140638.4	-2245.5 -3597.8	23262.3 22520.9	0.85	5022.2 492510.5	0.812 0.007	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	7106.2 79433.0	-3188.1 -2280.5	22706.2 20852.5	0.74	4689.2 459851.6	0.828 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	5569.4 114103.3	-3587.7 -2814.3	22891.6 21964.7	0.80	4941.3 484576.0	0.820 0.007	OK
3F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	8187.6 154116.0	-4313.7 -766.2	34906.1 32776.9	0.86	9929.2 973721.1	0.618 0.004	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	6157.3 188060.7	-5096.8 -1445.6	35331.9 33628.6	0.88	10257.6 1005925.3	0.619 0.005	OK
2F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	9268.6 154116.0	-6960.7 515.4	34480.3 32776.9	0.89	9716.4 952856.7	0.897 0.007	OK
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	6736.5 169823.5	-6737.4 97.7	34906.1 33202.8	0.90	10173.4 997667.2	0.795 0.007	OK
1F	A	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	10351.5 283413.5	-9389.5 3290.6	35546.2 35137.5	0.94	9476.9 929362.2	1.150 0.010	NG
	B	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	7294.0 305442.0	-10110.1 1983.4	35546.2 35381.0	0.94	10085.2 989019.0	1.115 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	597.0 112411.2	-138.2 -184.8	20574.5 19320.7	0.94	4086.1 400706.3	0.073 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	848.8 165342.6	-110.0 -126.6	21462.7 20574.5	0.93	4081.9 400297.3	0.070 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	891.0 165342.6	-18.1 -15.9	21462.7 20574.5	0.93	4081.1 400214.9	0.047 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	890.6 165342.6	10.2 13.1	21462.7 20574.5	0.93	4081.1 400215.5	0.046 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	850.9 165342.6	97.6 118.3	21462.7 20574.5	0.93	4081.9 400293.3	0.069 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 850	594.0 112411.2	125.6 176.5	20574.5 19320.7	0.94	4086.1 400710.4	0.071 0.000	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	1307.4 87897.9	-106.6 -90.8	19912.0 18440.1	0.89	4070.6 399186.4	0.094 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1725.5 144625.2	-83.6 -70.8	21173.7 19912.0	0.90	4056.0 397761.9	0.105 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1810.1 144625.2	-10.6 -4.1	21173.7 19912.0	0.92	4052.6 397425.9	0.093 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1810.6 144625.2	14.3 19.9	21173.7 19912.0	0.90	4052.6 397423.8	0.095 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 770	1730.6 144625.2	83.9 83.4	21173.7 19912.0	0.89	4055.8 397742.0	0.105 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 969	1302.8 87897.9	100.6 100.3	19912.0 18440.1	0.88	4070.7 399200.0	0.093 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2108.6 95684.9	-107.5 -103.8	21928.3 20293.1	0.85	4404.6 431939.3	0.125 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2756.2 150273.3	-78.4 -68.2	23213.1 22161.9	0.87	4372.3 428776.2	0.140 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2880.1 150273.3	-0.7 5.3	23213.1 22161.9	0.94	4365.2 428075.3	0.131 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2880.2 150273.3	24.5 29.2	23213.1 22161.9	0.87	4365.1 428074.5	0.136 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 738	2762.3 150273.3	98.8 99.5	23213.1 22161.9	0.86	4372.0 428742.4	0.144 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2107.7 95684.9	111.9 124.2	21928.3 20293.1	0.86	4404.6 431943.2	0.128 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	2961.6 89024.2	-85.6 -86.8	21694.7 20293.1	0.82	4360.3 427597.3	0.162 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	3869.7 150273.3	-54.7 -50.2	23213.1 21928.3	0.85	4296.8 421369.5	0.187 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	4030.5 150273.3	8.2 11.2	23213.1 21928.3	0.86	4283.8 420093.8	0.186 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	4030.6 150273.3	31.2 32.1	23213.1 21928.3	0.84	4283.8 420093.3	0.190 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 766	3876.5 150273.3	91.4 90.9	23213.1 21928.3	0.84	4296.2 421316.0	0.194 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	2969.5 89024.2	102.3 113.6	21694.7 20293.1	0.83	4359.8 427550.4	0.168 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	3833.9 107396.1	-96.5 -89.2	22285.0 20619.2	0.82	4299.6 421646.2	0.204 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	4989.0 167069.6	-62.2 -51.6	23474.9 21809.1	0.84	4195.3 411415.0	0.241 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	5181.6 167069.6	18.3 12.2	23474.9 21809.1	0.85	4175.2 409448.1	0.241 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	5181.9 167069.6	44.7 35.0	23474.9 21809.1	0.84	4175.2 409445.2	0.246 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	579 780	4997.1 167069.6	121.5 96.1	23474.9 21809.1	0.85	4194.4 411332.9	0.253 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	723 923	3855.8 107396.1	130.8 114.0	22285.0 20619.2	0.82	4297.9 421477.0	0.212 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	4901.3 193260.6	-124.3 -147.4	23262.3 21964.7	0.85	5031.8 493454.4	0.247 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6129.0 289544.0	-86.6 -101.6	23461.3 22335.5	0.87	4856.6 476266.5	0.291 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6382.5 289544.0	18.6 19.3	23461.3 22335.5	0.85	4815.5 472241.8	0.289 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6383.0 289544.0	55.0 58.3	23461.3 22335.5	0.86	4815.4 472234.3	0.295 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 794	6139.3 289544.0	154.9 173.5	23461.3 22335.5	0.86	4854.9 476106.8	0.303 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	4945.9 193260.6	157.1 182.1	23262.3 21964.7	0.85	5026.1 492896.9	0.255 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	5963.7 185199.7	-101.8 -101.4	23169.7 21594.0	0.82	4882.4 478803.7	0.292 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7275.0 274865.3	-60.1 -63.2	23461.3 22150.1	0.84	4657.8 456770.9	0.339 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7581.8 274865.3	23.9 22.9	23461.3 22150.1	0.84	4598.8 450987.4	0.346 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7582.4 274865.3	53.8 54.2	23461.3 22150.1	0.83	4598.7 450975.2	0.351 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 822	7287.7 274865.3	133.8 136.0	23461.3 22150.1	0.84	4655.4 456537.6	0.351 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	6033.1 185199.7	138.5 141.2	23169.7 21594.0	0.82	4871.7 477747.9	0.302 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	7010.3 151569.6	-61.0 -83.2	22706.2 20852.5	0.81	4706.7 461570.8	0.349 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8434.2 231403.1	-27.5 -43.1	23461.3 21594.0	0.84	4422.1 433659.6	0.398 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8783.3 231403.1	26.6 27.0	23461.3 21594.0	0.81	4344.3 426030.6	0.411 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8784.1 231403.1	46.2 51.7	23461.3 21594.0	0.82	4344.1 426013.5	0.415 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 906	8448.1 231403.1	97.5 118.5	23461.3 21594.0	0.83	4419.1 433361.4	0.410 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 1019	7106.2 151569.6	104.1 124.2	22706.2 20852.5	0.80	4689.2 459851.6	0.360 0.000	OK
3F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	8061.8 264617.7	-78.7 -105.9	34906.1 32776.9	0.85	9952.2 975981.2	0.255 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9610.1 468276.0	-34.3 -55.4	35546.2 33202.8	0.88	9643.7 945727.9	0.294 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9995.5 468276.0	34.4 34.7	35546.2 33202.8	0.85	9558.5 937372.0	0.304 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9996.4 468276.0	62.2 69.1	35546.2 33202.8	0.86	9558.3 937352.3	0.307 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	681 1131	9625.8 468276.0	126.5 154.0	35546.2 33202.8	0.87	9640.3 945393.1	0.303 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1188	8187.6 264617.7	125.0 148.9	34906.1 32776.9	0.84	9929.2 973721.1	0.262 0.000	OK
2F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	9111.6 234592.2	-54.7 -63.3	34480.3 32776.9	0.82	9749.0 956046.9	0.283 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	10799.9 399568.2	-14.7 -22.0	35546.2 32776.9	0.86	9369.9 918875.5	0.331 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	11214.6 399568.2	38.2 33.4	35546.2 32776.9	0.84	9267.0 908780.9	0.345 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	11215.6 399568.2	55.6 55.0	35546.2 32776.9	0.83	9266.7 908756.4	0.347 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	738 1188	10817.8 399568.2	105.6 106.9	35546.2 32776.9	0.84	9365.6 918447.1	0.339 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	963 1188	9268.6 234592.2	100.3 106.0	34480.3 32776.9	0.81	9716.4 952856.7	0.291 0.000	OK
1F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	10163.8 330142.2	4.9 -56.6	35546.2 35137.5	0.92	9520.3 933621.4	0.294 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12008.1 445101.6	49.5 0.7	35546.2 35137.5	0.92	9059.2 888407.0	0.346 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12443.2 445101.6	46.6 32.6	35546.2 35137.5	0.86	8939.3 876643.2	0.358 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12444.1 445101.6	51.6 46.2	35546.2 35137.5	0.84	8939.0 876617.4	0.358 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 876	12026.4 445101.6	49.5 77.3	35546.2 35137.5	0.87	9054.3 887919.9	0.349 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	811 876	10351.5 330142.2	82.4 94.0	35546.2 35137.5	0.83	9476.9 929362.2	0.302 0.000	OK

Y方向負加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	693.0 122301.0	-215.6 -301.0	20783.5 20783.5	0.94	4084.6 400567.1	0.103 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	737.2 169560.9	-203.6 -238.1	21514.9 21305.9	0.94	4083.9 400496.2	0.089 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	760.6 169560.9	-33.1 -37.5	21514.9 21305.9	0.94	4083.5 400456.8	0.044 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	761.4 169560.9	54.4 59.0	21514.9 21305.9	0.94	4083.5 400455.5	0.049 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	733.0 169560.9	206.6 237.6	21514.9 21253.7	0.94	4084.0 400503.1	0.089 0.001	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	692.0 122301.0	216.1 296.5	20783.5 20783.5	0.93	4084.7 400568.7	0.101 0.001	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1537.6 94729.8	-171.7 -160.3	20122.3 20122.3	0.88	4063.1 398450.7	0.114 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1390.5 151688.6	-175.1 -162.5	21278.9 20963.5	0.91	4068.0 398934.6	0.106 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 615	1476.1 151688.6	-33.0 -33.9	21278.9 21068.6	0.90	4065.2 398658.8	0.078 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1448.0 151688.6	43.4 36.6	21278.9 20963.5	0.91	4066.1 398751.1	0.079 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1350.4 151688.6	170.4 151.6	21278.9 20963.5	0.91	4069.3 399058.1	0.103 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1532.5 94729.8	169.1 149.4	20122.3 20122.3	0.88	4063.2 398468.3	0.113 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2321.6 103122.0	-198.2 -204.4	22161.9 22161.9	0.85	4394.9 430991.8	0.145 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2255.0 157437.7	-211.9 -185.5	23329.9 23329.9	0.89	4398.0 431298.0	0.140 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2411.1 157437.7	-41.2 -39.3	23329.9 23329.9	0.88	4390.6 430566.9	0.112 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	2373.1 157437.7	40.6 32.8	23329.9 23329.9	0.89	4392.4 430749.2	0.110 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2202.8 157437.7	193.1 164.6	23329.9 23213.1	0.89	4400.4 431531.6	0.134 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2310.7 103122.0	188.9 186.7	22161.9 22161.9	0.85	4395.4 431042.7	0.141 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3050.3 103122.0	-172.7 -178.0	22161.9 22161.9	0.83	4354.8 427062.0	0.172 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3040.2 157437.7	-182.5 -139.6	23329.9 23329.9	0.88	4355.5 427124.0	0.167 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3271.4 157437.7	-41.1 -32.4	23329.9 23329.9	0.87	4340.5 425658.5	0.148 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 597	3223.9 157437.7	29.9 20.4	23329.9 23329.9	0.88	4343.7 425968.4	0.144 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2975.5 157437.7	158.0 118.8	23329.9 23213.1	0.88	4359.4 427514.3	0.160 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3031.4 103122.0	159.2 158.6	22161.9 22161.9	0.83	4356.0 427177.1	0.167 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	3755.5 116446.7	-243.5 -205.8	22523.0 22047.0	0.83	4305.7 422243.4	0.218 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	3824.1 175648.1	-255.8 -177.9	23593.9 23415.4	0.87	4300.4 421721.1	0.215 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 579	4130.4 175648.1	-54.9 -40.6	23593.9 23474.9	0.87	4275.4 419275.6	0.187 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 587	4072.8 175648.1	30.0 22.9	23593.9 23415.4	0.87	4280.3 419749.8	0.180 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	565 594	3746.3 175648.1	211.7 147.0	23593.9 23355.9	0.88	4306.4 422312.7	0.203 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	694 751	3724.5 116446.7	216.2 182.9	22523.0 22047.0	0.83	4308.1 422476.2	0.211 0.001	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	4401.9 211045.4	-322.3 -366.7	23447.7 22706.2	0.86	5092.0 499350.1	0.254 0.001	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5165.6 289544.0	-343.4 -310.5	23461.3 23461.3	0.87	4997.4 490076.6	0.277 0.001	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	5620.4 289544.0	-70.2 -59.8	23461.3 23461.3	0.87	4933.9 483850.8	0.251 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 562	5557.9 289544.0	38.7 34.1	23461.3 23461.3	0.87	4942.9 484737.3	0.243 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5077.5 289544.0	289.7 264.0	23461.3 23461.3	0.87	5009.1 491222.0	0.265 0.001	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	4350.0 211045.4	290.0 330.6	23447.7 22706.2	0.87	5097.8 499926.9	0.246 0.001	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	5051.2 193260.6	-277.9 -281.6	23262.3 22520.9	0.84	5012.5 491560.9	0.270 0.001	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	6510.1 289544.0	-266.8 -254.0	23461.3 23461.3	0.85	4794.2 470153.7	0.321 0.001	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	7106.9 289544.0	-58.2 -57.4	23461.3 23461.3	0.84	4689.1 459839.4	0.312 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	7038.5 289544.0	20.7 23.8	23461.3 23461.3	0.85	4701.6 461068.4	0.304 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 583	6411.2 289544.0	213.4 204.3	23461.3 23461.3	0.85	4810.8 471776.1	0.308 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	4976.5 193260.6	245.8 247.4	23262.3 22520.9	0.84	5022.2 492510.5	0.261 0.001	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	5665.8 163826.5	-188.0 -237.6	22891.6 21964.7	0.83	4927.3 483200.5	0.296 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	7878.8 242704.8	-157.4 -215.2	23461.3 23447.7	0.84	4539.4 445159.2	0.371 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	8605.4 242704.8	-38.1 -45.9	23461.3 23447.7	0.83	4384.4 429957.9	0.374 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	8527.7 242704.8	2.9 9.7	23461.3 23447.7	0.88	4401.6 431648.0	0.365 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	7768.3 242704.8	114.7 168.8	23461.3 23355.0	0.85	4561.7 447352.2	0.360 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	709 850	5569.4 163826.5	155.9 204.1	22891.6 21964.7	0.84	4941.3 484576.0	0.287 0.000	OK
3F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	6278.3 300799.5	-237.1 -289.5	35331.9 33628.6	0.87	10240.6 1004261.9	0.211 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	9283.1 488224.0	-250.2 -318.6	35546.2 35546.2	0.88	9713.4 952557.8	0.288 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	10123.8 488224.0	-64.8 -77.1	35546.2 35546.2	0.87	9529.4 934517.6	0.291 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 738	10035.2 488224.0	4.1 9.6	35546.2 35546.2	0.90	9549.6 936493.2	0.283 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	667 766	9158.7 488224.0	178.8 237.0	35546.2 35546.2	0.88	9739.3 955096.1	0.278 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	850 1075	6157.3 300799.5	198.9 250.8	35331.9 33628.6	0.87	10257.6 1005925.3	0.204 0.000	OK
2F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	6883.3 264617.7	-181.6 -196.0	34906.1 33202.8	0.84	10150.8 995456.9	0.223 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	10710.0 431880.1	-176.2 -196.9	35546.2 35546.2	0.85	9391.7 921013.5	0.317 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	11648.8 431880.1	-49.1 -54.4	35546.2 35546.2	0.84	9155.1 897805.1	0.332 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	11548.3 431880.1	-8.6 -1.3	35546.2 35546.2	0.91	9181.3 900382.8	0.326 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	709 794	10570.4 431880.1	111.6 133.7	35546.2 35546.2	0.86	9425.2 924297.9	0.308 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	906 1131	6736.5 264617.7	145.0 161.1	34906.1 33202.8	0.85	10173.4 997667.2	0.216 0.000	OK
1F	1	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	7465.1 357964.3	-79.7 -143.0	35546.2 35381.0	0.89	10056.7 986226.7	0.223 0.000	OK
	2	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	12169.3 445101.6	-46.3 -134.3	35546.2 35546.2	0.89	9015.3 884095.3	0.354 0.000	OK
	3	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	13184.3 445101.6	-39.6 -42.6	35546.2 35546.2	0.83	8725.1 855640.3	0.374 0.000	OK
	4	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 731	13070.1 445101.6	-31.5 -11.9	35546.2 35546.2	0.88	8758.9 858956.3	0.370 0.000	OK
	5	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	699 747	12014.7 445101.6	-26.3 73.5	35546.2 35546.2	0.95	9057.4 888229.2	0.345 0.000	OK
	6	994.3 1074141	29888.3 357.5	32.9 32.9	779 844	7294.0 357964.3	15.9 113.3	35546.2 35381.0	0.92	10085.2 989019.0	0.216 0.000	OK

Y 方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	197.4 45823.0	57.0 75.8	9036.8 8974.2	0.94	1346.2 132017.6	0.075 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	159.9 45823.0	9.2 7.3	9036.8 9005.5	0.95	1346.5 132042.8	0.024 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 541	176.7 45823.0	19.7 18.1	9036.8 8974.2	0.94	1346.4 132032.2	0.033 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	212.8 45823.0	-70.1 -82.6	9036.8 8942.9	0.94	1346.1 132005.8	0.082 0.001	OK
10F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	207.2 45255.5	38.7 35.3	9022.2 8959.1	0.94	1346.1 132010.2	0.050 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	165.8 45255.5	7.5 5.9	9022.2 8990.6	0.95	1346.4 132039.2	0.024 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 544	151.0 45255.5	19.3 17.4	9022.2 8959.1	0.95	1346.5 132048.0	0.030 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	190.1 45255.5	-63.6 -63.5	9022.2 8927.6	0.94	1346.3 132023.0	0.066 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-280.1	1.200	1826.5	1911.8	OK
		R	381.0			2572.9	OK
	2	L	-341.0	1.200	1560.8	1531.9	OK
		R	320.1			2193.0	OK
	3	L	-330.7	1.200	1554.5	1534.6	OK
		R	330.4			2195.7	OK
	4	L	-320.5	1.200	1525.9	1510.6	OK
		R	340.7			2171.7	OK
	5	L	-381.5	1.200	1842.7	1829.7	OK
		R	279.6			2490.8	OK

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-299.8	1.200	2003.9	2104.9	OK
		R	414.2			2818.8	OK
	2	L	-368.6	1.200	1634.9	1593.2	OK
		R	345.4			2307.2	OK
	3	L	-356.6	1.200	1629.6	1598.9	OK
		R	357.3			2312.8	OK
	4	L	-345.0	1.200	1604.7	1580.6	OK
		R	368.9			2294.6	OK
	5	L	-414.2	1.200	1982.5	1964.8	OK
		R	299.7			2678.7	OK

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-268.9	1.200	720.9	596.3	OK
		R	392.2			1257.4	OK
	2	L	-344.3	1.200	457.8	205.1	OK
		R	316.8			866.2	OK
	3	L	-329.3	1.200	526.5	302.4	OK
		R	331.8			963.5	OK
	4	L	-316.9	1.200	433.8	203.6	OK
		R	344.2			864.8	OK
	5	L	-393.1	1.200	706.9	455.2	OK
		R	268.0			1116.3	OK

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	A	L	-892.3	1.200	86.2	789.0	OK
		R	1114.6			1217.9	OK

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	L	-653.2	1.200	237.3	368.5	6670.0	OK
		R	7.9			292.6		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	48.6	971.9	4485.3	OK
		R	1294.0			1352.3		
	B	L	-741.0	1.200	146.3	565.5	5394.1	OK
		R	-27.1			148.5		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.4	1.200	18.1	1008.8	4485.3	OK
		R	1293.8			1315.4		
	B	L	-741.0	1.200	37.8	695.6	4504.9	OK
		R	-27.1			18.3		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	-12.0	1044.6	4485.3	OK
		R	1294.0			1279.6		
	B	L	-741.1	1.200	-74.2	830.2	5374.5	OK
		R	-27.2			116.2		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.0	1.200	-41.8	1080.2	4485.3	OK
		R	1294.1			1244.0		
	B	L	-741.3	1.200	-183.1	961.0	5294.8	OK
		R	-27.3			247.0		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-892.5	1.200	-96.7	1008.6	4485.3	OK
		R	1114.4			998.3		
	B	L	-653.5	1.200	-181.3	871.0	5448.1	OK
		R	7.6			209.9		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-280.1	1.200	-1842.7	2491.4	5527.1	OK
		R	381.0			1830.2		
	2	L	-341.0	1.200	-1525.7	2171.9	5006.7	OK
		R	320.1			1510.8		
	3	L	-330.7	1.200	-1554.1	2195.7	5029.2	OK
		R	330.4			1534.6		
	4	L	-320.5	1.200	-1560.5	2193.1	5044.9	OK
		R	340.7			1532.0		
	5	L	-381.5	1.200	-1826.2	2573.0	4786.0	OK
		R	279.6			1911.9		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-299.8	1.200	-1973.4	2667.9	5553.4	OK
		R	414.2			1953.9		
	2	L	-368.6	1.200	-1596.5	2284.3	4953.6	OK
		R	345.4			1570.4		
	3	L	-356.6	1.200	-1637.0	2321.1	4976.1	OK
		R	357.3			1607.1		
	4	L	-345.0	1.200	-1640.9	2314.2	5007.9	OK
		R	368.9			1600.2		
	5	L	-414.2	1.200	-2002.5	2817.2	4706.0	OK
		R	299.7			2103.3		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-268.9	1.200	-711.9	1123.1	4803.9	OK
		R	392.2			462.0		
	2	L	-344.3	1.200	-461.2	897.8	4485.3	OK
		R	316.8			236.7		
	3	L	-329.3	1.200	-538.0	974.9	4485.3	OK
		R	331.8			313.8		
	4	L	-316.9	1.200	-433.0	836.5	4485.3	OK
		R	344.2			175.4		
	5	L	-393.1	1.200	-709.0	1243.9	4485.3	OK
		R	268.0			582.7		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-892.3	1.200	-96.1	1007.6	4485.3	OK
		R	1114.6			999.3		
	B	L	-653.2	1.200	-180.1	869.3	5448.8	OK
		R	7.9			208.2		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	-41.5	1080.0	4485.3	OK
		R	1294.0			1244.2		
	B	L	-741.0	1.200	-183.6	961.3	5288.1	OK
		R	-27.1			247.4		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.4	1.200	-11.7	1044.5	4485.3	OK
		R	1293.8			1279.7		
	B	L	-741.0	1.200	-71.3	826.6	5368.7	OK
		R	-27.1			112.6		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	18.2	1008.3	4485.3	OK
		R	1294.0			1315.9		
	B	L	-741.1	1.200	43.2	689.3	4504.9	OK
		R	-27.2			24.7		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.0	1.200	48.3	972.0	4485.3	OK
		R	1294.1			1352.2		
	B	L	-741.3	1.200	142.5	570.2	5419.4	OK
		R	-27.3			143.7		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-892.5	1.200	85.9	789.5	4485.3	OK
		R	1114.4			1217.4		
	B	L	-653.5	1.200	236.2	370.1	6658.2	OK
		R	7.6			291.0		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-892.3	1.200	895.3	182.1	4485.3	OK
		R	1114.6			2189.0		
	B	L	-653.2	1.200	1602.3	1269.5	4529.0	OK
		R	7.9			1930.6		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	901.3	51.4	4485.3	OK

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	R	1294.0	1.200	901.3	2375.6	≦	4485.3	OK
		L	-741.0	1.200	1571.0	1144.2	≦	4485.3	OK
	B	R	-27.1			1858.1	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-1030.4	1.200	901.5	51.4	≦	4485.3	OK
		R	1293.8			2375.6	≦		
	B	L	-741.0	1.200	1547.1	1115.4	≦	4485.3	OK
		R	-27.1			1829.4	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	901.4	51.5	≦	4485.3	OK
		R	1294.0			2375.7	≦		
	B	L	-741.1	1.200	1558.5	1129.1	≦	4485.3	OK
		R	-27.2			1843.1	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-1030.0	1.200	901.3	51.5	≦	4485.3	OK
		R	1294.1			2375.6	≦		
	B	L	-741.3	1.200	1593.0	1170.3	≦	4485.3	OK
		R	-27.3			1884.3	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-892.5	1.200	896.4	183.2	≦	4485.3	OK
		R	1114.4			2190.1	≦		
	B	L	-653.5	1.200	1601.9	1268.8	≦	4530.6	OK
		R	7.6			1929.9	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-280.1	1.200	-8.5	290.3	≦	4485.3	OK
		R	381.0			370.8	≦		
	2	L	-341.0	1.200	-12.8	356.4	≦	4485.3	OK
		R	320.1			304.7	≦		
	3	L	-330.7	1.200	-12.4	345.7	≦	4485.3	OK
		R	330.4			315.4	≦		
	4	L	-320.5	1.200	-9.1	331.4	≦	4485.3	OK
		R	340.7			329.7	≦		
	5	L	-381.5	1.200	-25.3	411.9	≦	4917.5	OK
		R	279.6			249.2	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-299.8	1.200	28.3	265.8	≦	4881.9	OK
		R	414.2			448.1	≦		
	2	L	-368.6	1.200	8.1	358.9	≦	4485.3	OK
		R	345.4			355.0	≦		
	3	L	-356.6	1.200	9.2	345.6	≦	4485.3	OK
		R	357.3			368.4	≦		
	4	L	-345.0	1.200	8.3	335.0	≦	4485.3	OK
		R	368.9			378.9	≦		
	5	L	-414.2	1.200	-3.2	418.1	≦	4485.3	OK
		R	299.7			295.9	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-268.9	1.200	3.6	264.5	≦	4485.3	OK
		R	392.2			396.6	≦		
	2	L	-344.3	1.200	0.0	344.2	≦	4485.3	OK

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	2	R	316.8	1.200	0.0	316.9	≦	4485.3	OK
		L	-329.3			326.2	≦		
	3	R	331.8	1.200	2.6	334.9	≦	4485.3	OK
		L	-316.9			311.8	≦		
	4	R	344.2	1.200	4.3	349.3	≦	4485.3	OK
		L	-393.1			387.2	≦		
	5	R	268.0	1.200	4.9	273.9	≦	4485.3	OK
		L							

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-892.3	1.200	-944.8	2026.1	≦	4485.3	OK
		R	1114.6			19.2	≦		
	B	L	-653.2	1.200	-1341.4	2262.8	≦	5615.7	OK
		R	7.9			1601.7	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	-911.7	2124.2	≦	4485.3	OK
		R	1294.0			200.0	≦		
	B	L	-741.0	1.200	-1233.7	2221.4	≦	5680.8	OK
		R	-27.1			1507.5	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-1030.4	1.200	-898.7	2108.9	≦	4485.3	OK
		R	1293.8			215.3	≦		
	B	L	-741.0	1.200	-1207.4	2189.9	≦	5703.9	OK
		R	-27.1			1476.0	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-1030.2	1.200	-899.5	2109.7	≦	4485.3	OK
		R	1294.0			214.5	≦		
	B	L	-741.1	1.200	-1196.4	2176.8	≦	5676.6	OK
		R	-27.2			1462.9	≦		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-1030.0	1.200	-912.8	2125.5	≦	4485.3	OK
		R	1294.1			198.7	≦		
	B	L	-741.3	1.200	-1220.6	2205.9	≦	5651.1	OK
		R	-27.3			1492.0	≦		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-892.5	1.200	-942.8	2023.8	≦	4485.3	OK
		R	1114.4			16.9	≦		
	B	L	-653.5	1.200	-1346.1	2268.8	≦	5606.2	OK
		R	7.6			1607.7	≦		

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-280.1	1.200	20.4	255.6	≦	4752.8	OK
		R	381.0			405.6	≦		
	2	L	-341.0	1.200	7.0	332.6	≦	4485.3	OK
		R	320.1			328.5	≦		
	3	L	-330.7	1.200	11.4	317.1	≦	4485.3	OK
		R	330.4			344.0	≦		
	4	L	-320.5	1.200	13.1	304.7	≦	4485.3	OK
		R	340.7			356.4	≦		
	5	L	-381.5	1.200	10.1	369.4	≦	4485.3	OK
		R	279.6			291.7	≦		

Bフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-299.8	1.200	-11.9	314.1	4485.3	OK
		R	414.2			399.9		
	2	L	-368.6	1.200	-12.7	383.9	4485.3	OK
		R	345.4			330.1		
	3	L	-356.6	1.200	-8.3	366.6	4485.3	OK
		R	357.3			347.3		
	4	L	-345.0	1.200	-2.0	347.5	4485.3	OK
		R	368.9			366.5		
	5	L	-414.2	1.200	-10.3	426.5	4485.3	OK
		R	299.7			287.4		

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-268.9	1.200	4.8	263.2	4520.2	OK
		R	392.2			398.0		
	2	L	-344.3	1.200	-2.4	347.2	4485.3	OK
		R	316.8			313.9		
	3	L	-329.3	1.200	-3.4	333.4	4485.3	OK
		R	331.8			327.7		
	4	L	-316.9	1.200	-3.2	320.7	4485.3	OK
		R	344.2			340.4		
	5	L	-393.1	1.200	-11.8	407.3	4780.0	OK
		R	268.0			253.8		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)

記号	単位	説明
分類		①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)

(断面と材料種別による $(\lambda y/\lambda)$ の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 ($=L/iy$)
n		(はり長さ/最大横補剛間隔) で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n $\alpha 1$ $\alpha 2$	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 5F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 7F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 11F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 12F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
B 7F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
B 12F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 6F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
B 12F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
B 2F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 3F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 4F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 5F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
C 9F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	7200	
C 12F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 10F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	7200	
C 12F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 11F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 8F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	85.1	234.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	3600	3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x36.0	SN490			3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
1 9F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	85.1	234.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	3600	3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x36.0	SN490			3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
1 10F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	85.1	234.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	3600	3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x36.0	SN490			3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
1 11F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	81.5	245.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	2800	2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
1 12F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	81.5	245.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	2800	2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 8F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
		②	R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490			4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
2 9F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
		②	R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490			4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
2 10F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
		②	R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490			4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
2 11F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 8F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
3 9F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
3 10F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
3 11F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 8F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
4 9F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
4 10F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
4 11F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 8F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
5 9F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
5 10F A	GY1	①	RH - 800x400x19.0x40.0	SN490	20000	96.4	207.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x400x19.0x40.0 R RH - 800x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	4000	4784.5	1.1	4266.7	1893	2500	
5 11F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 8F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	85.1	234.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	3600	3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x36.0	SN490			3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
6 9F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	85.1	234.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	3600	3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x36.0	SN490			3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
6 10F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	85.1	234.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x36.0	SN490	20000	3600	3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x36.0	SN490			3259.8	1.1	2913.2	1876	2500	
6 11F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	81.5	245.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	2800	2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
6 12F A	GY2	①	RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	81.5	245.5	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x16.0x28.0	SN490	20000	2800	2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
		②	R RH - 700x350x16.0x28.0	SN490			2708.2	1.1	2412.7	1901	2500	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5. 4ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

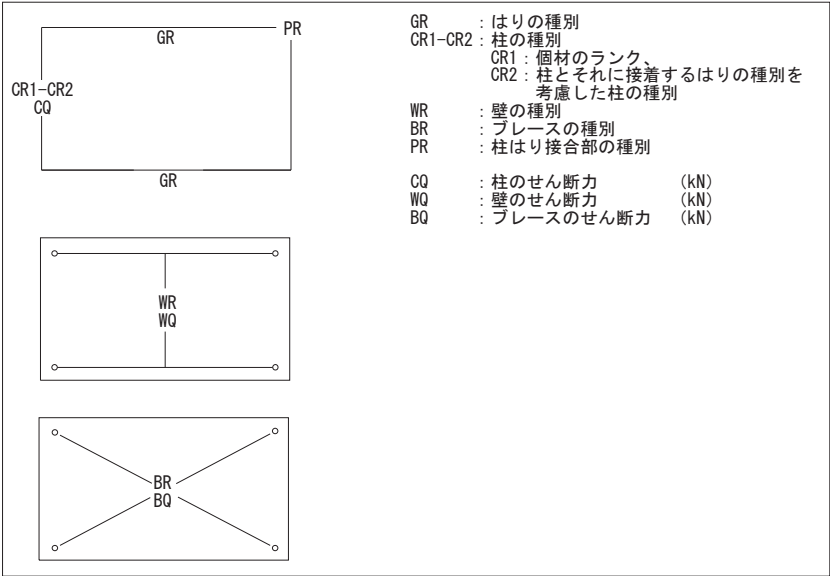


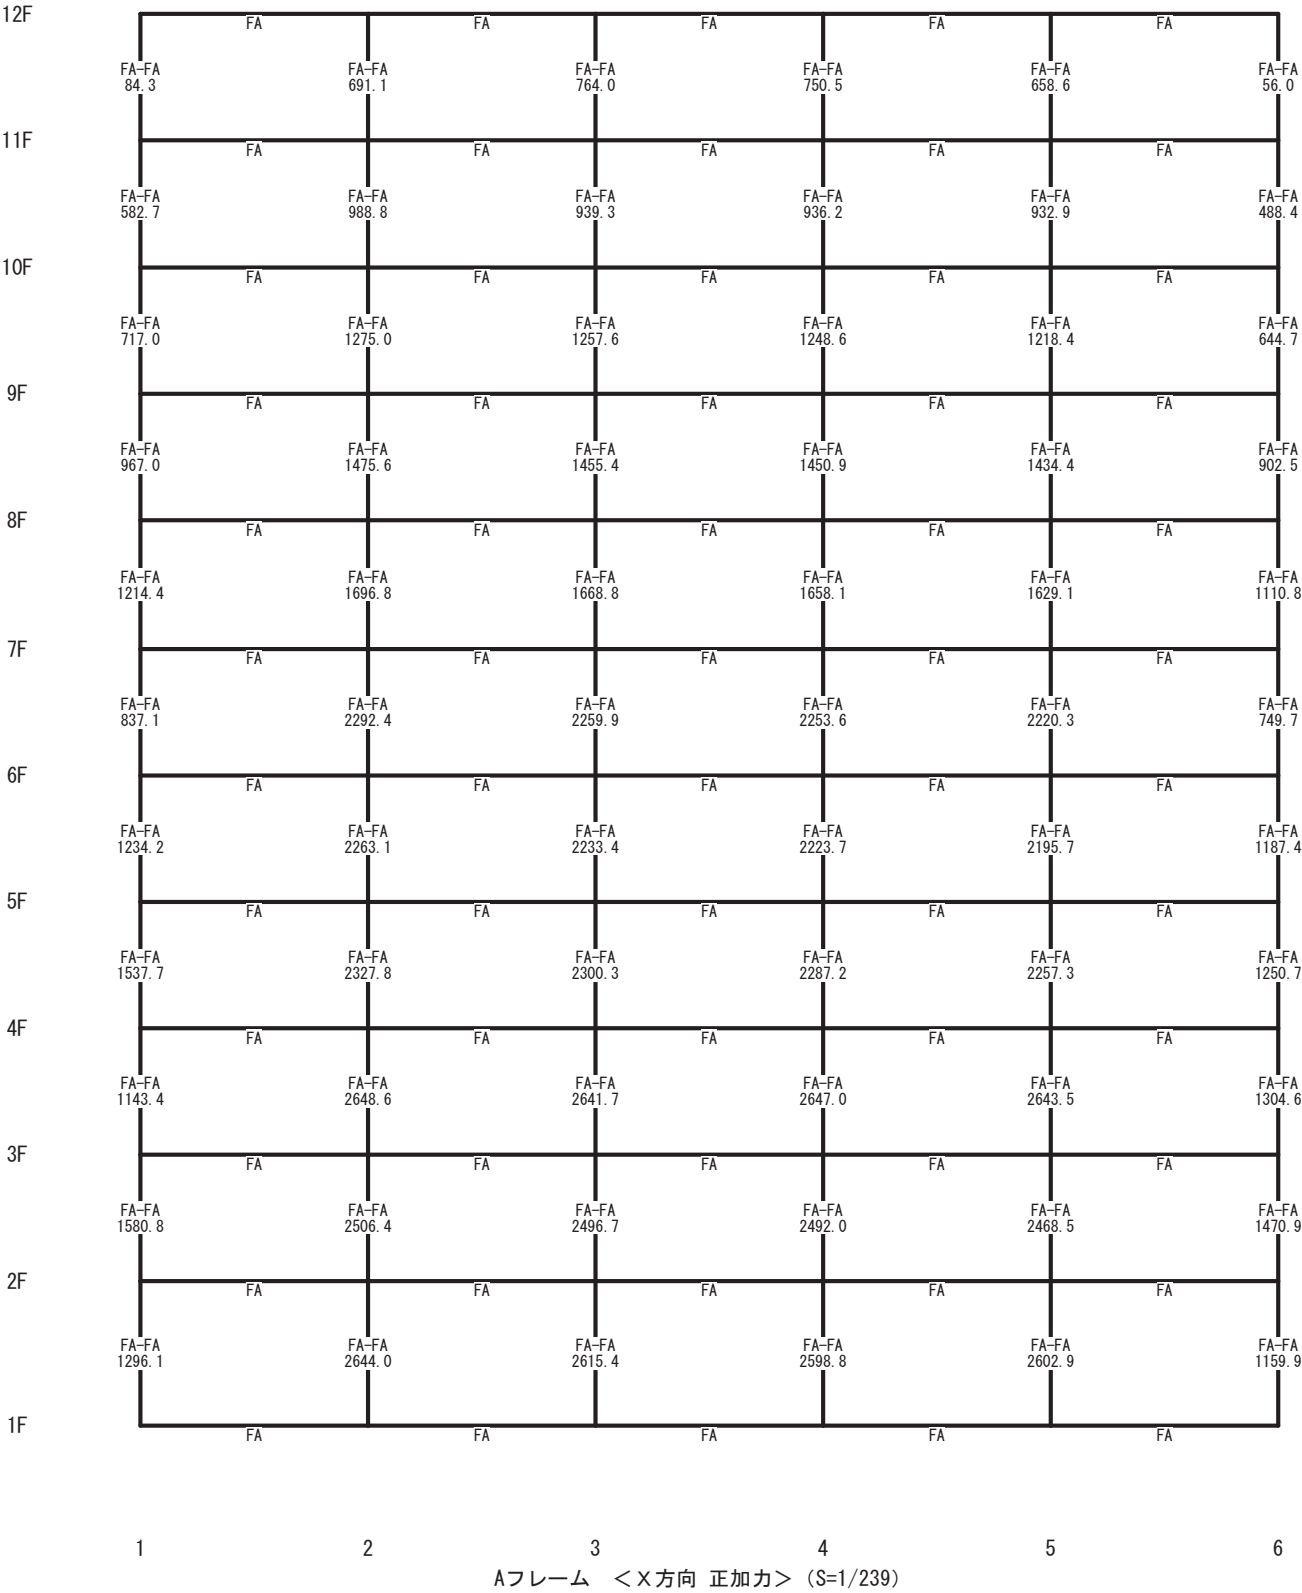


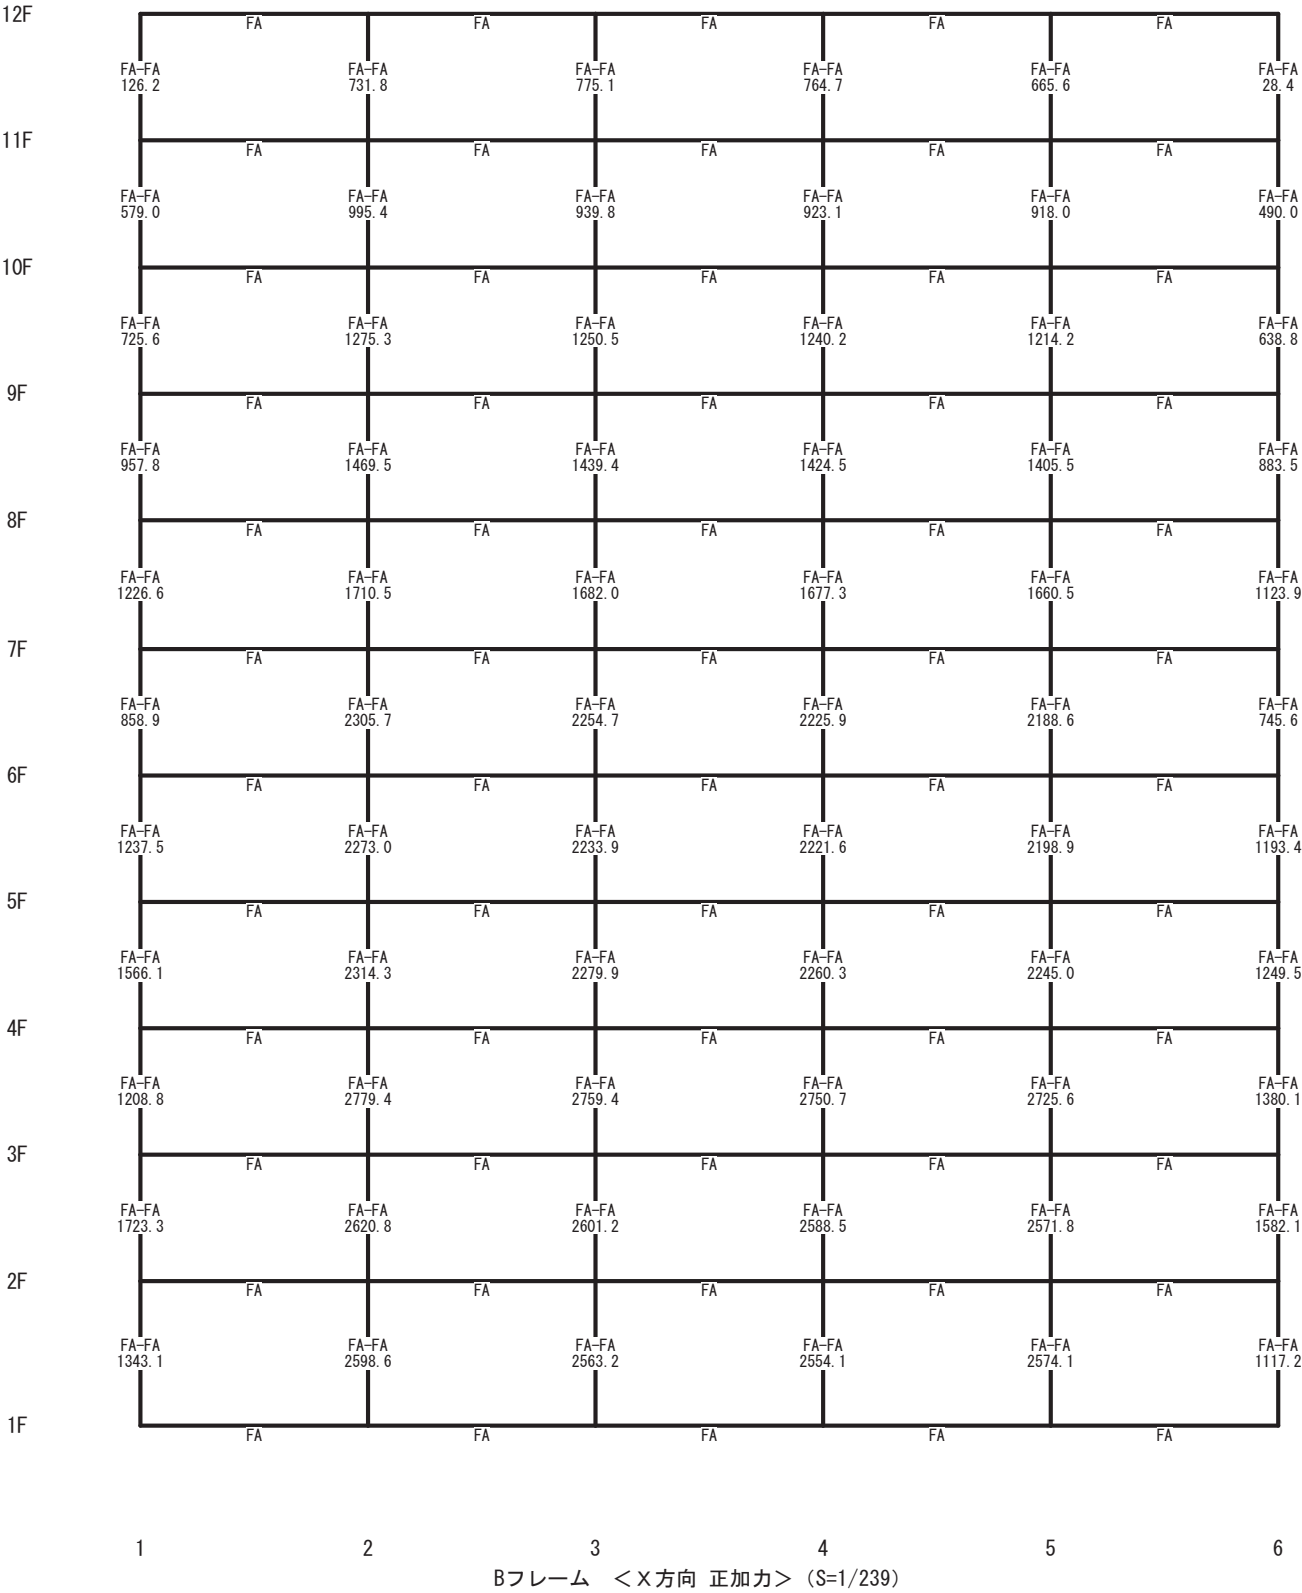


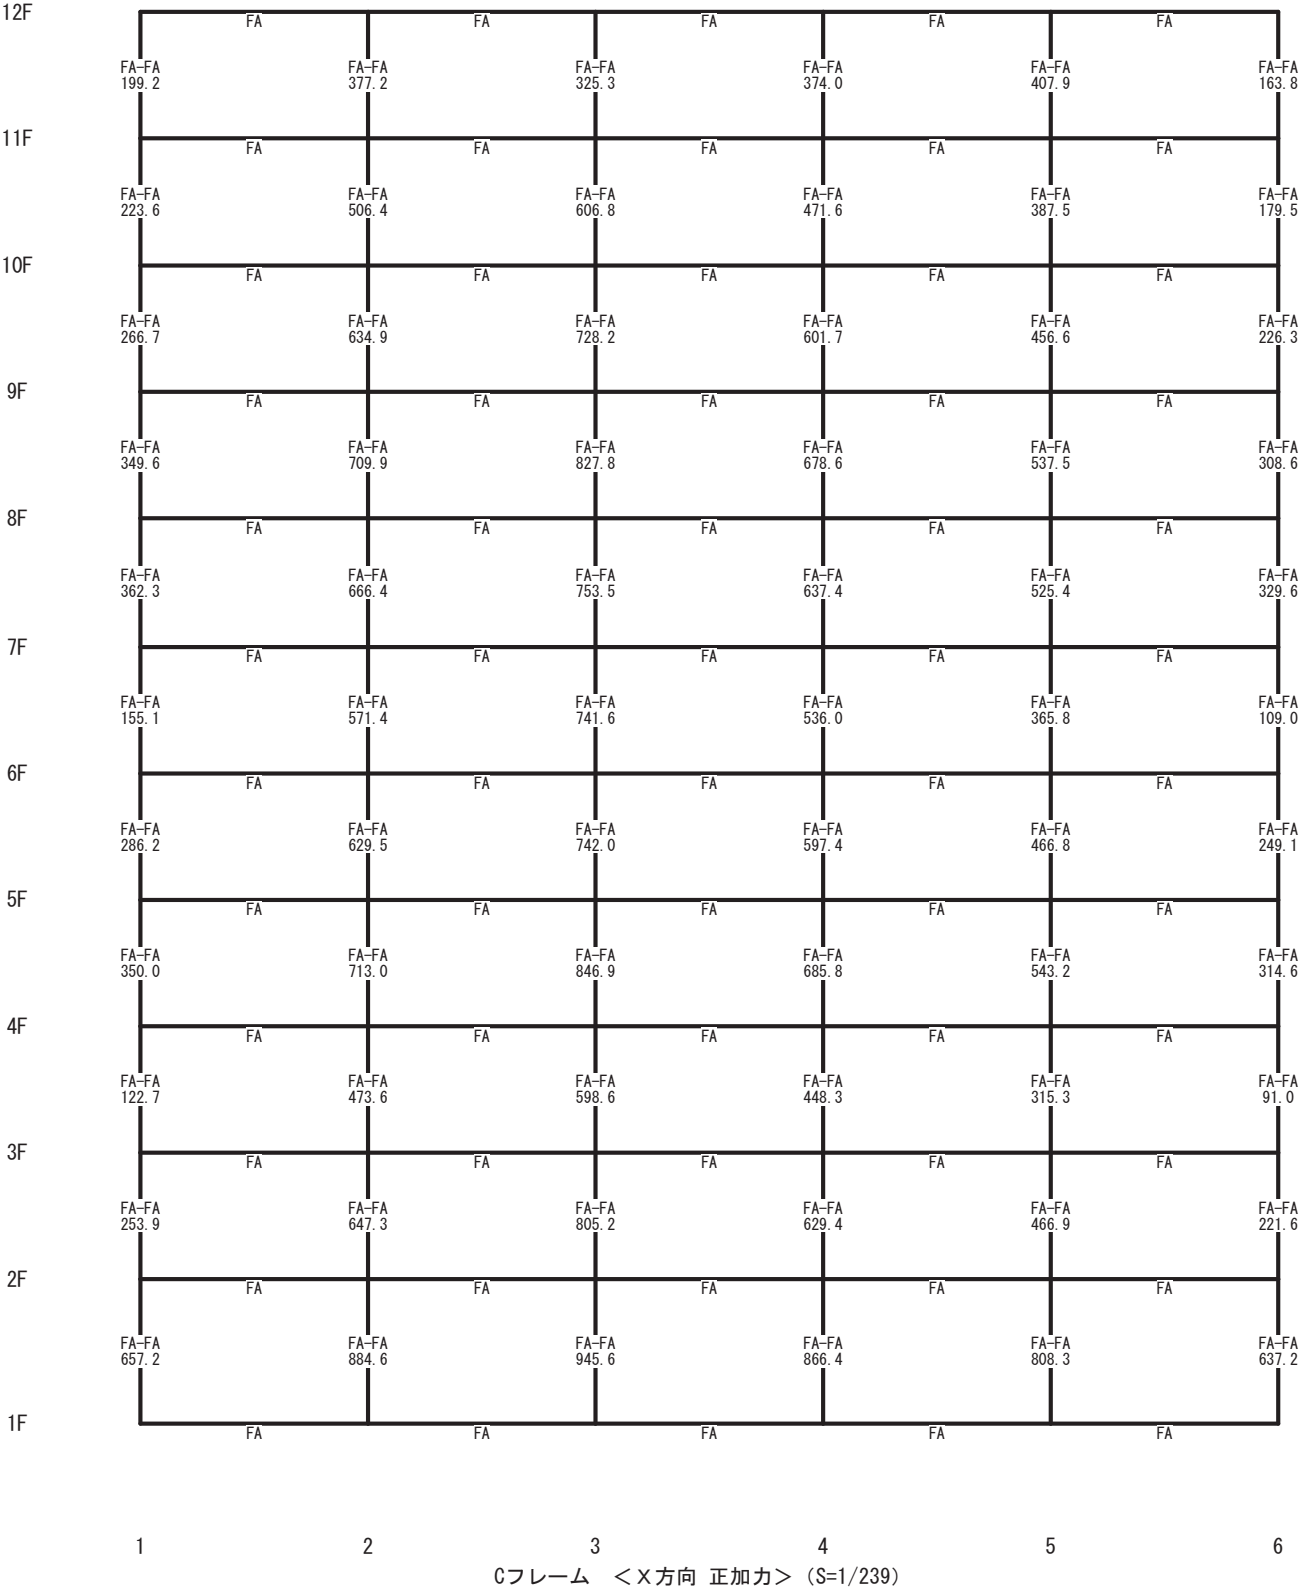


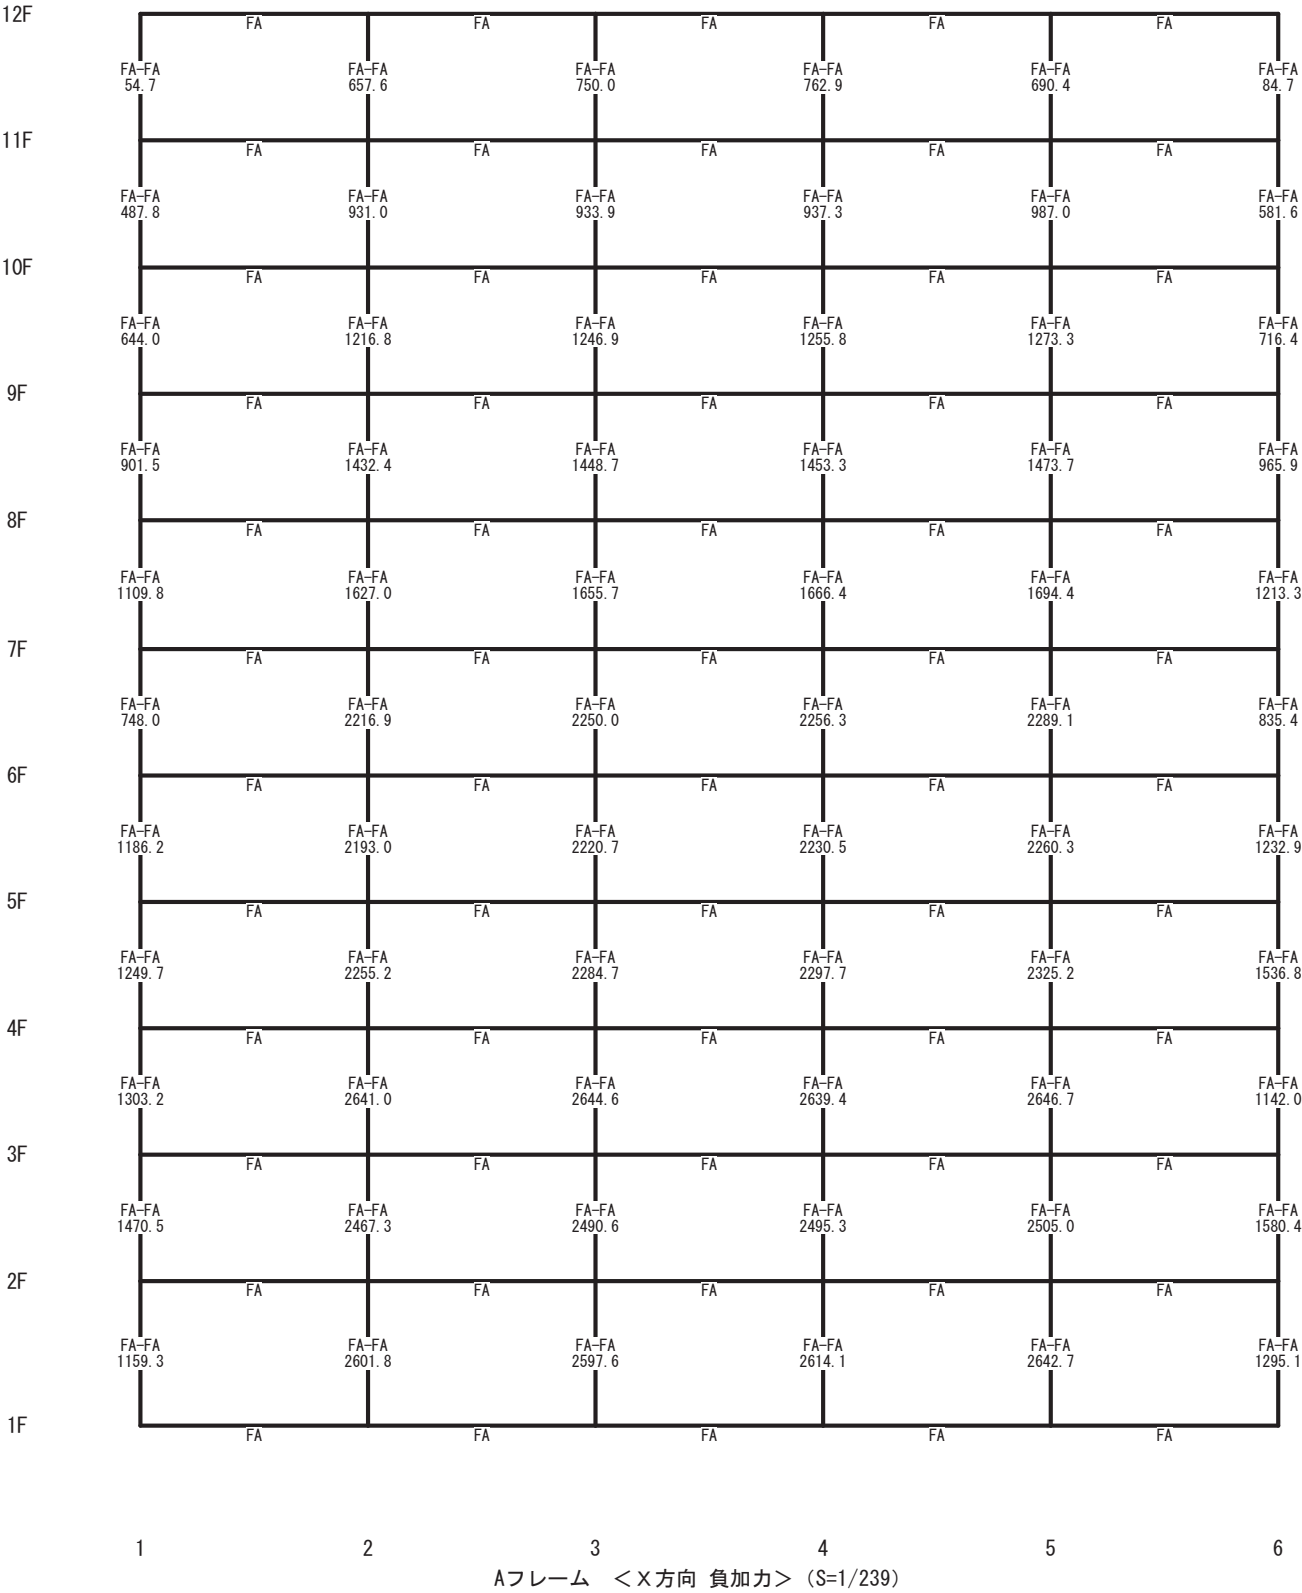


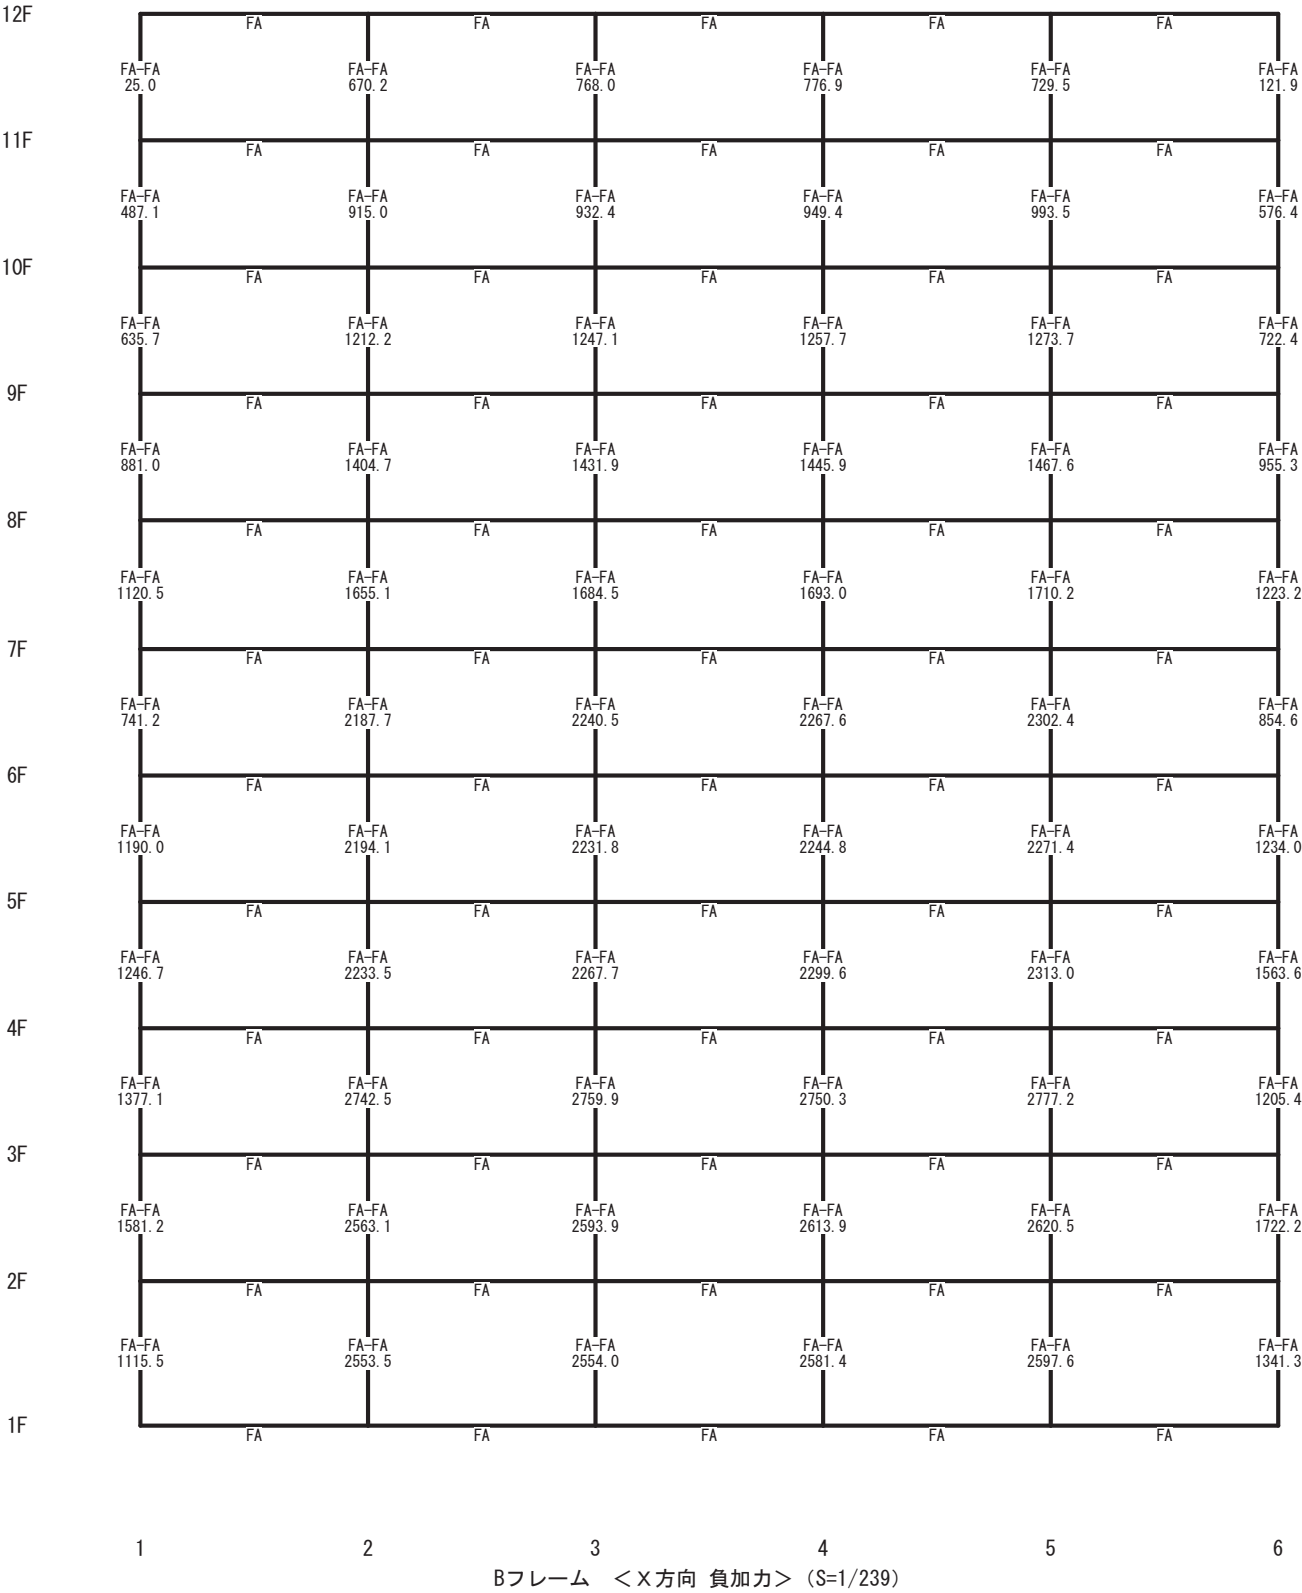


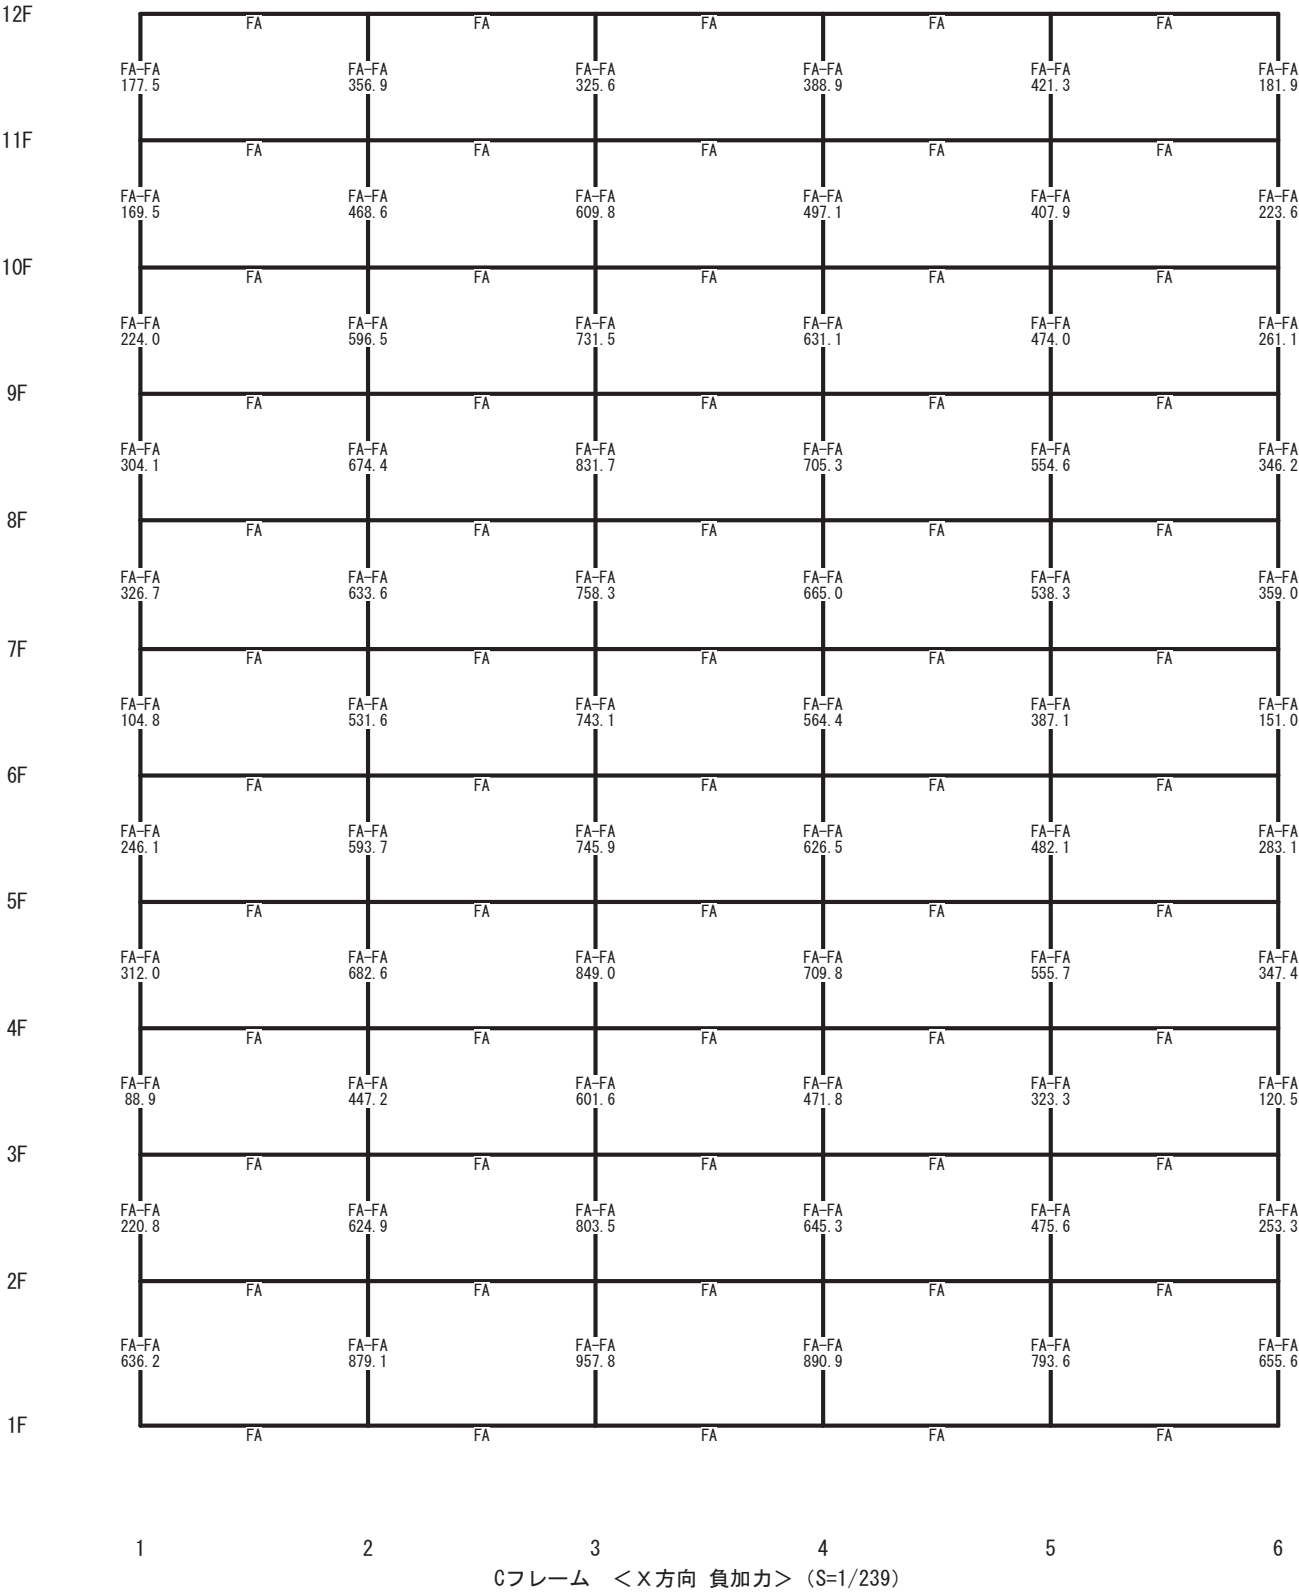


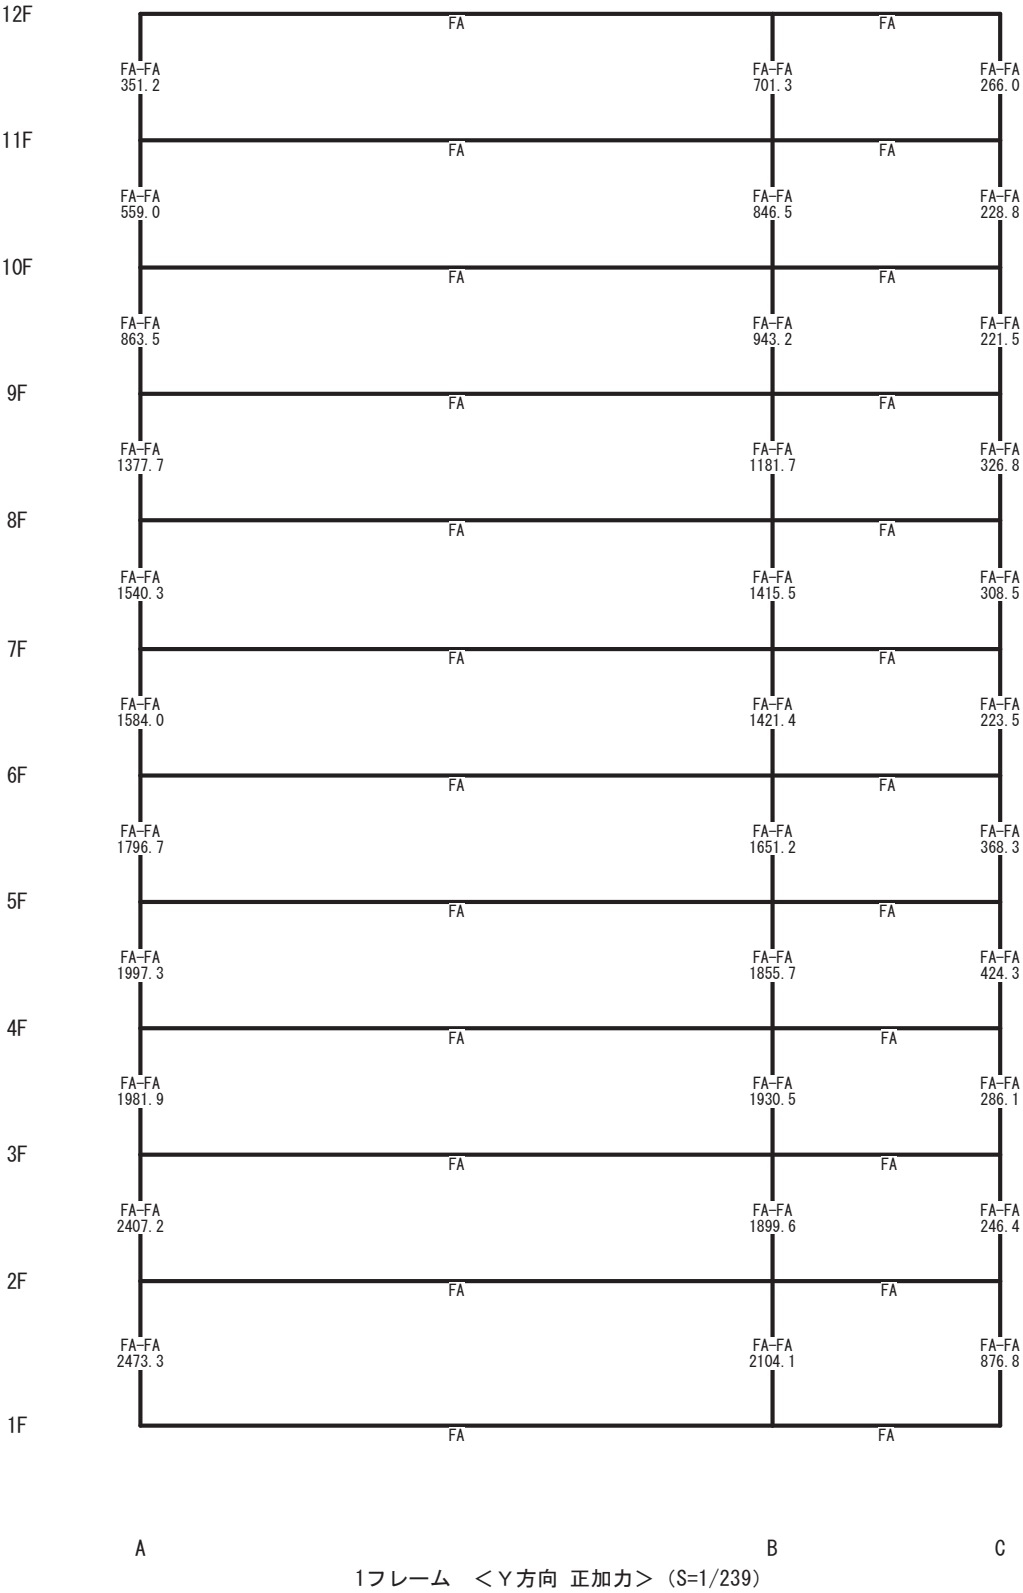


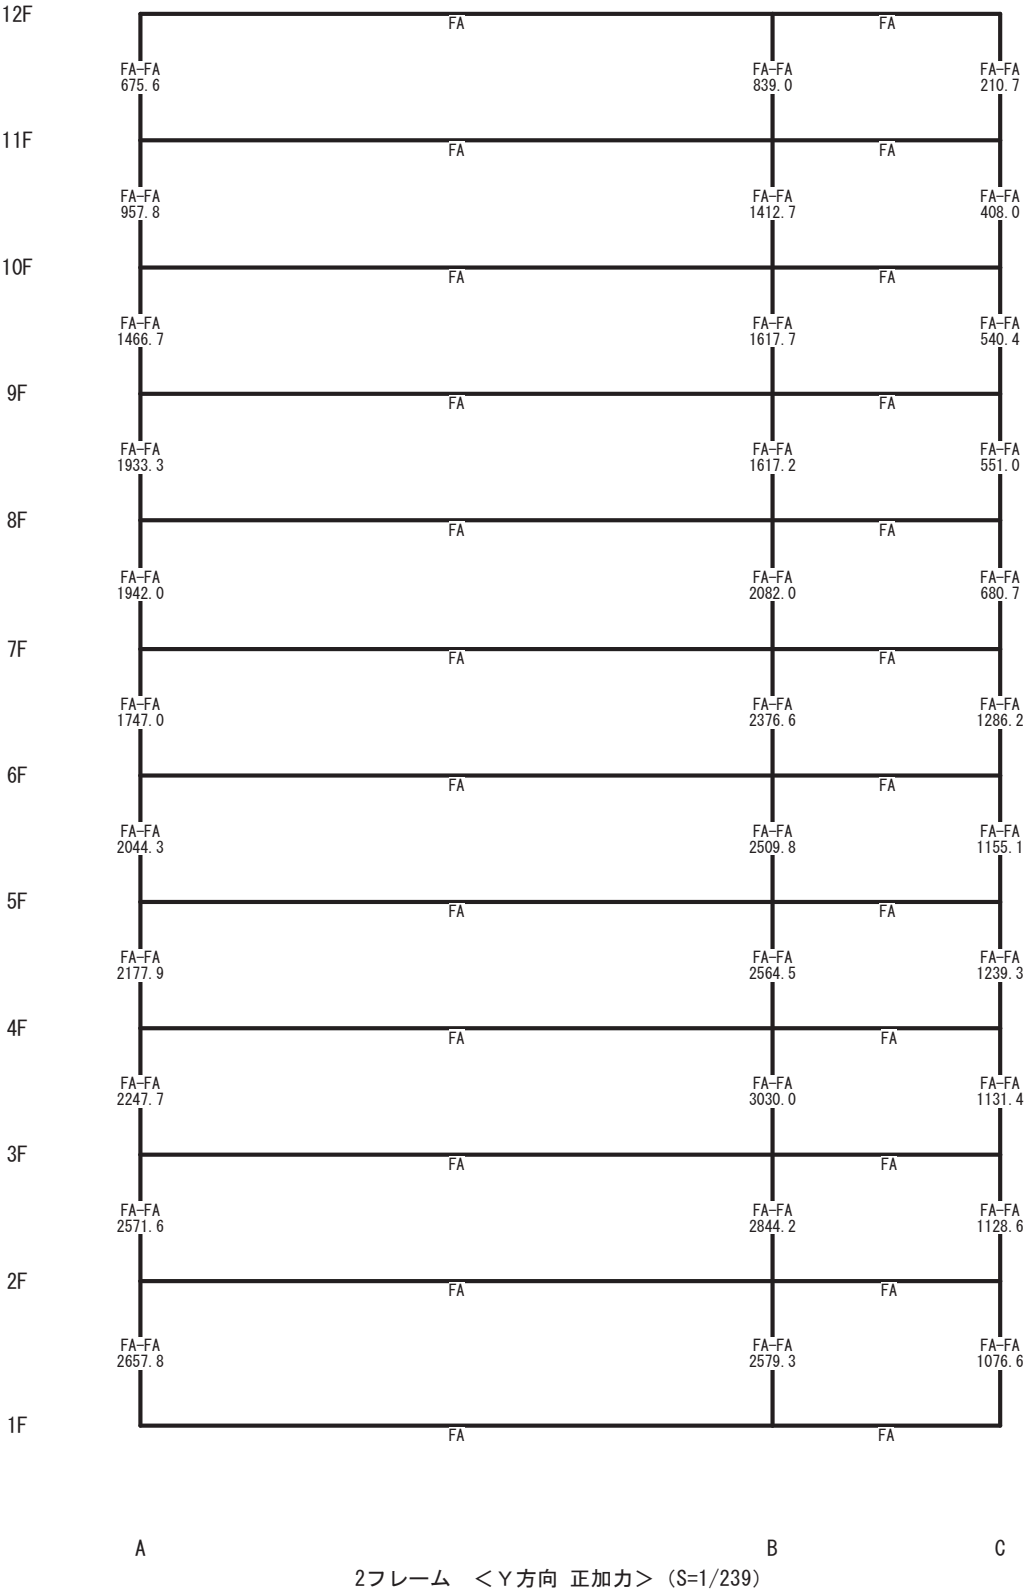


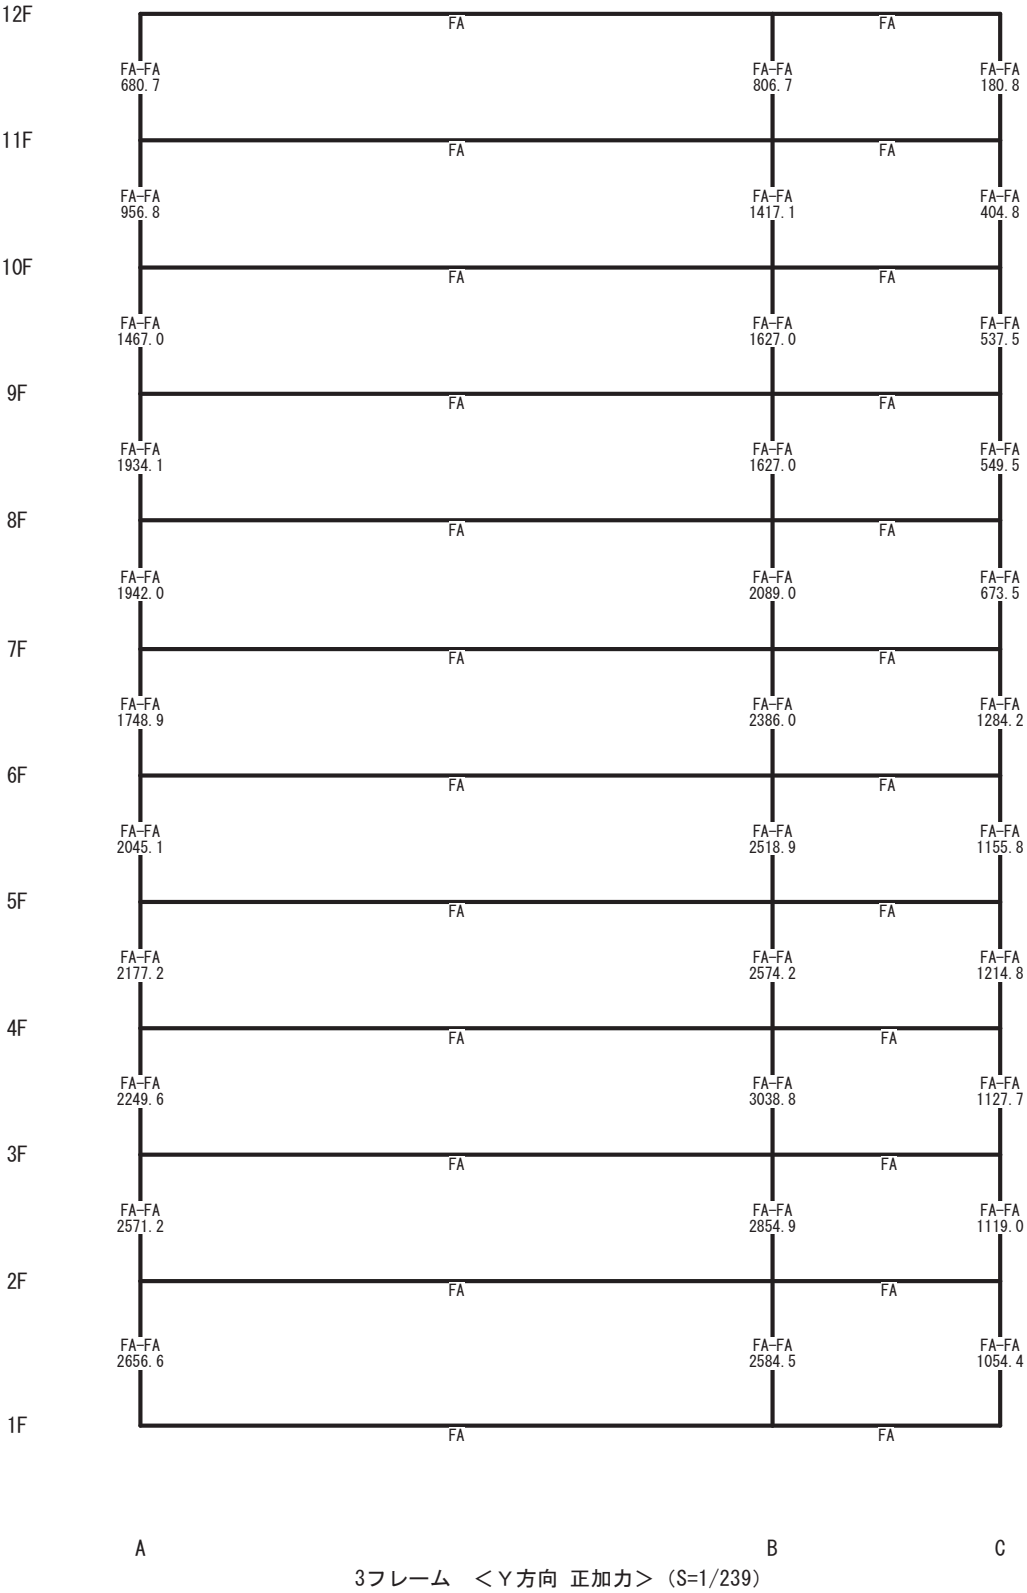


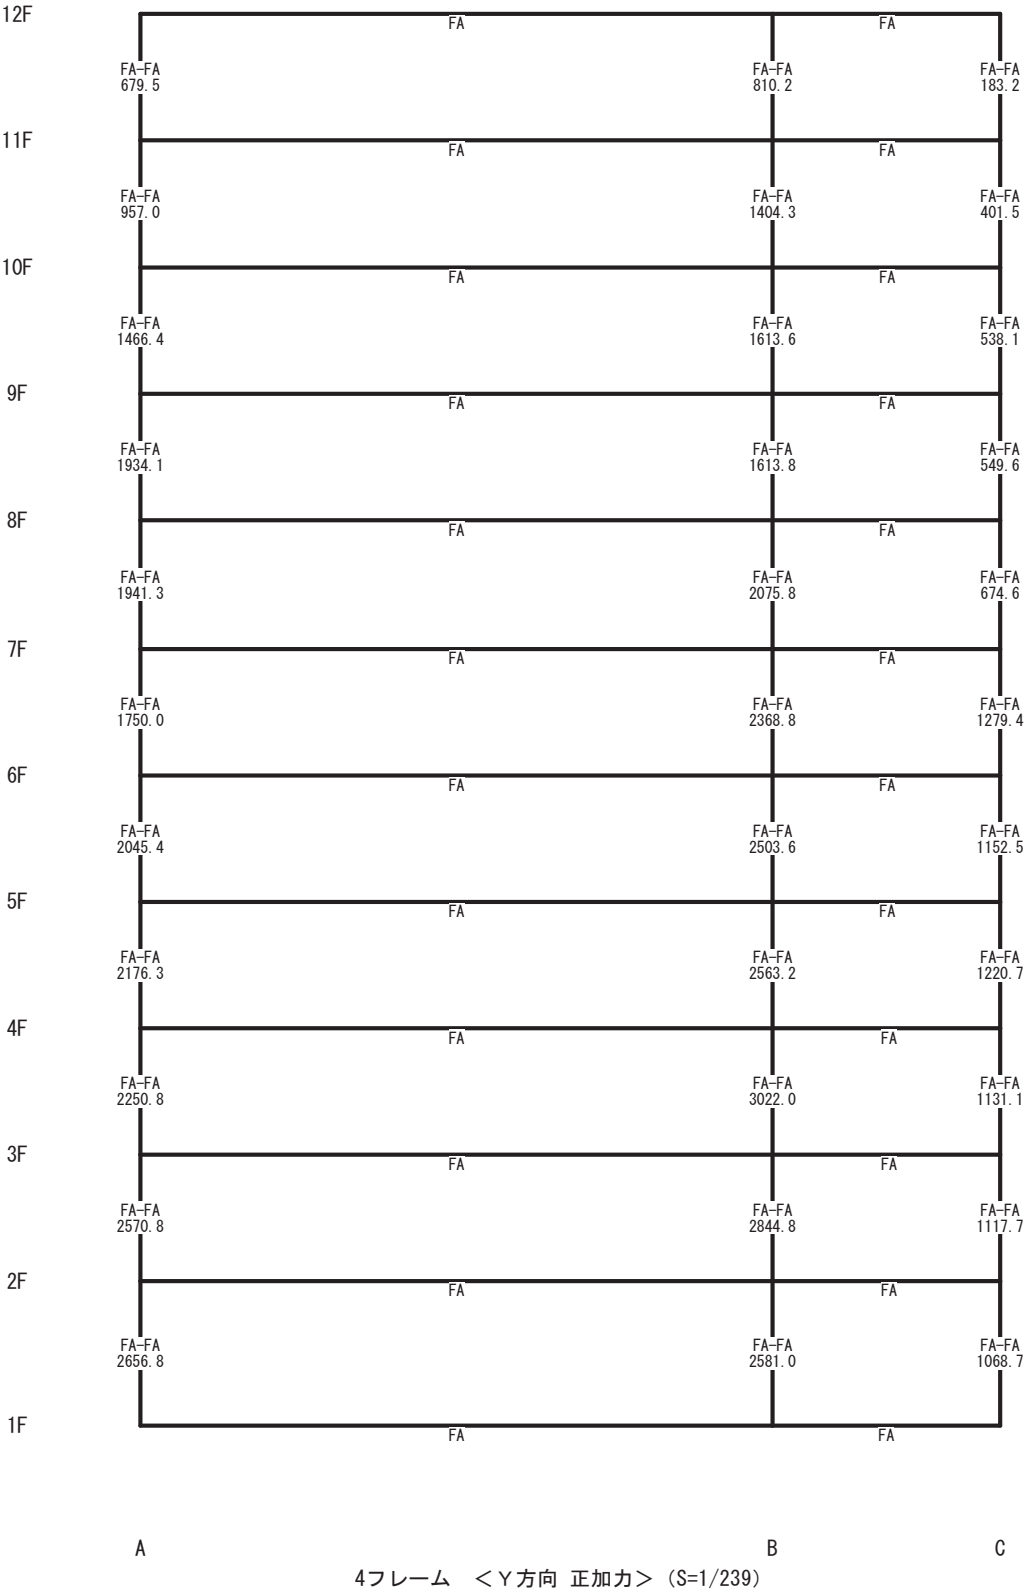


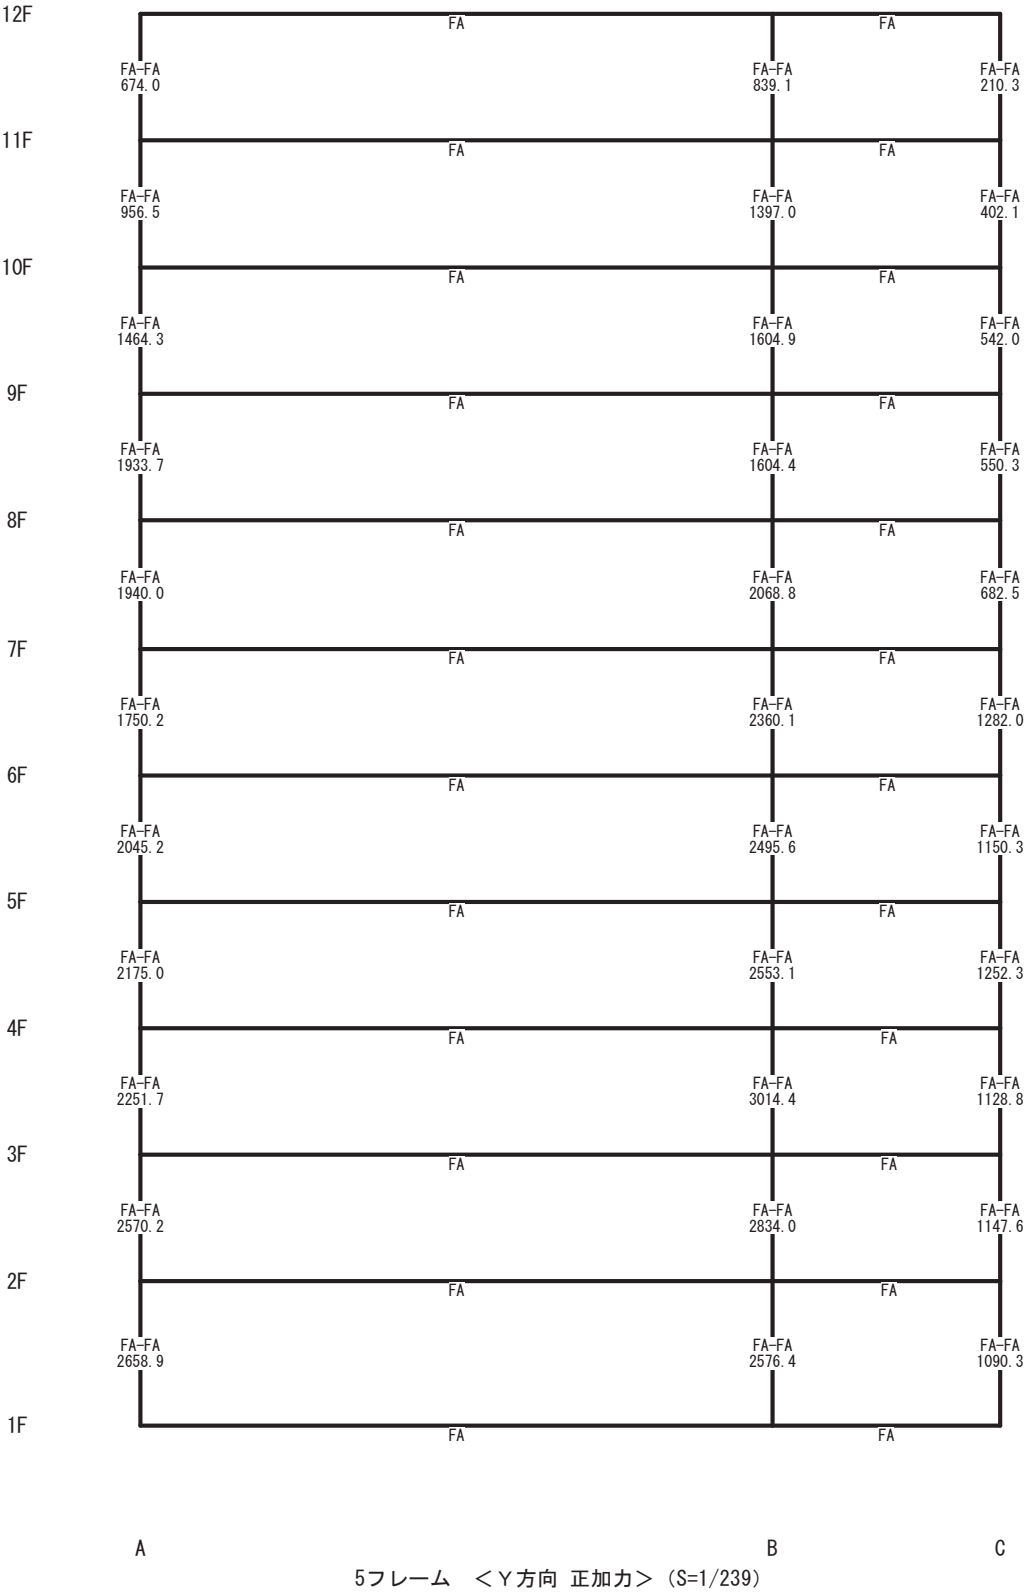


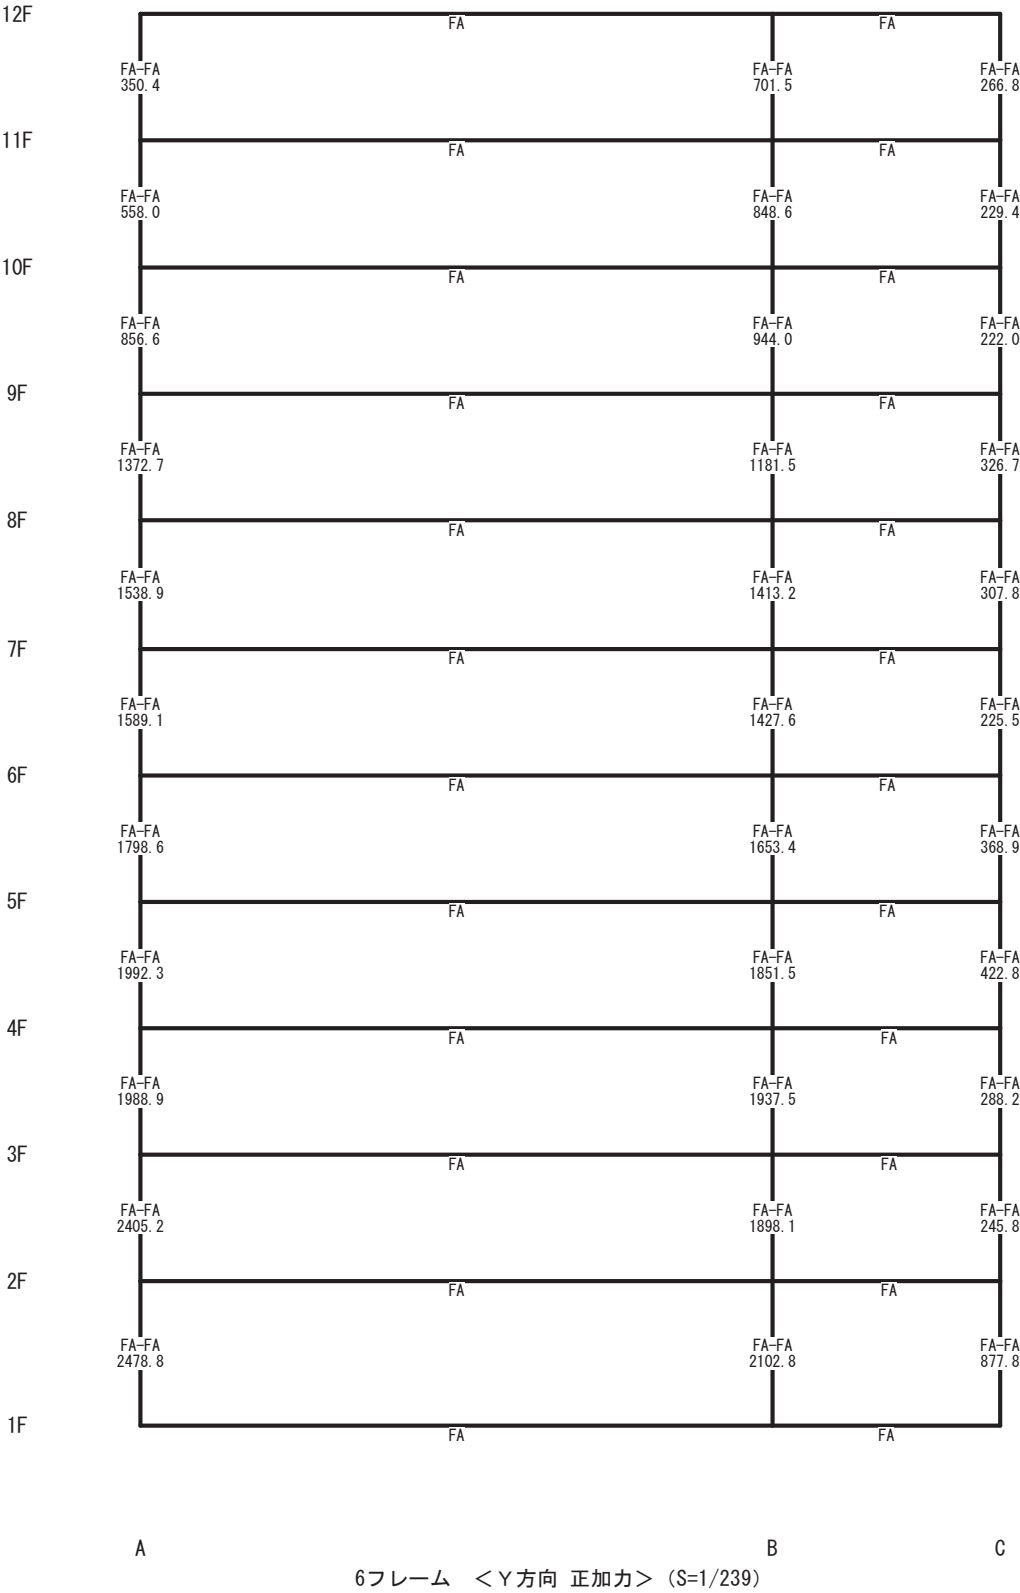


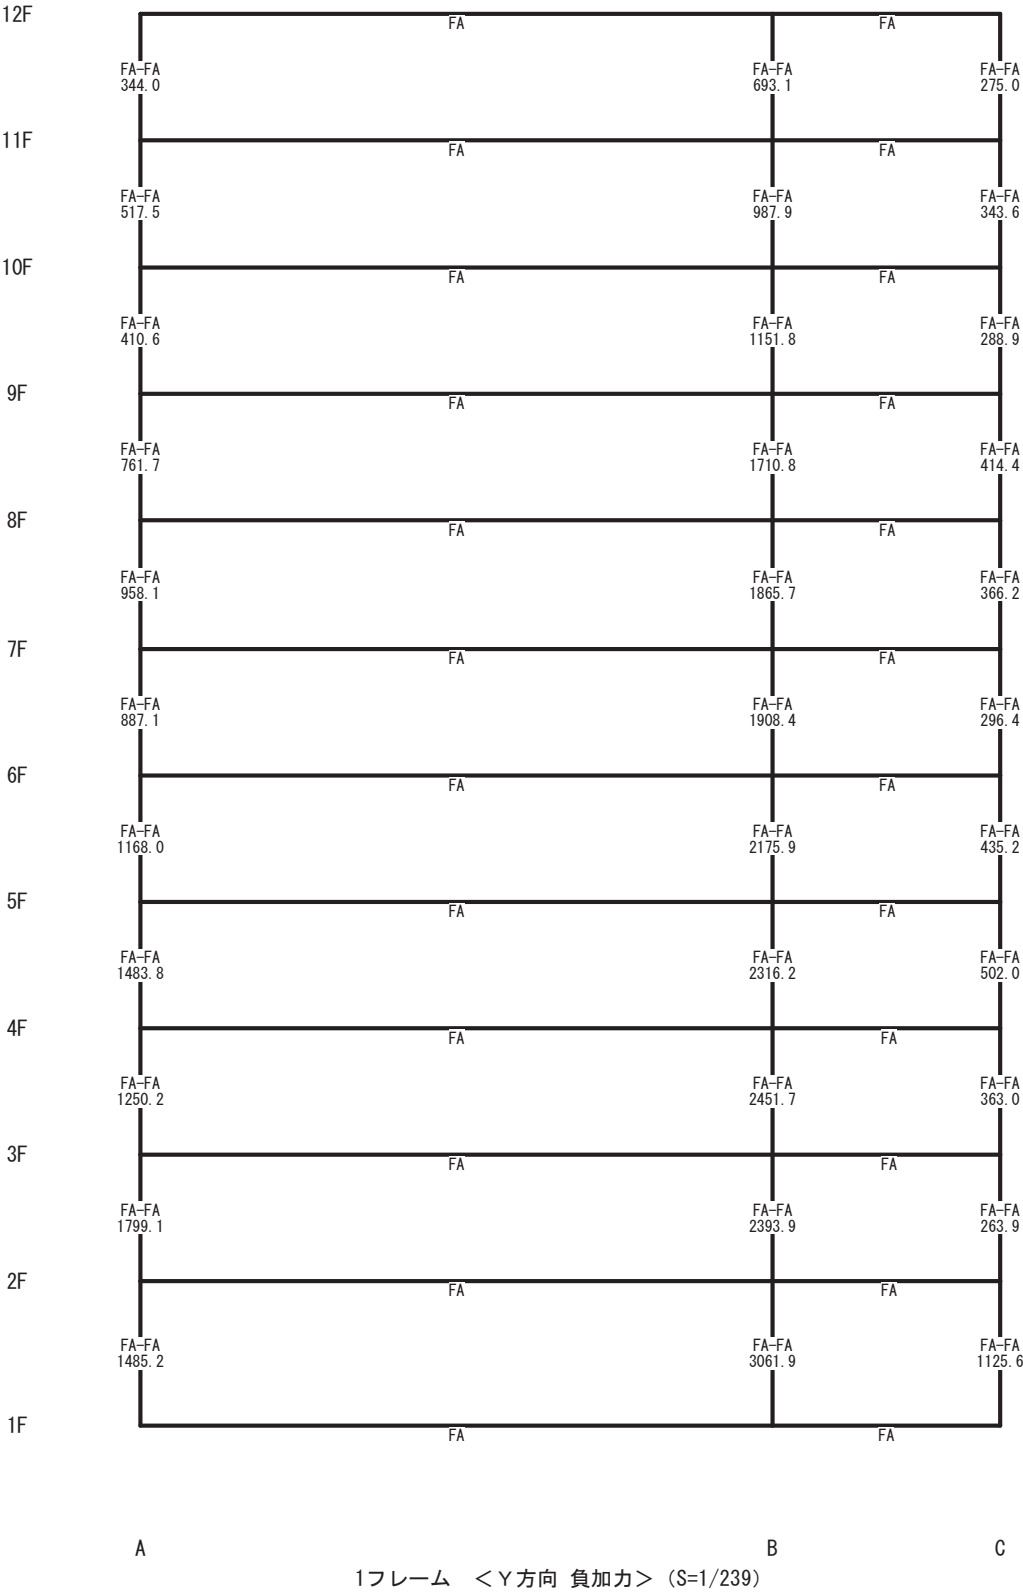


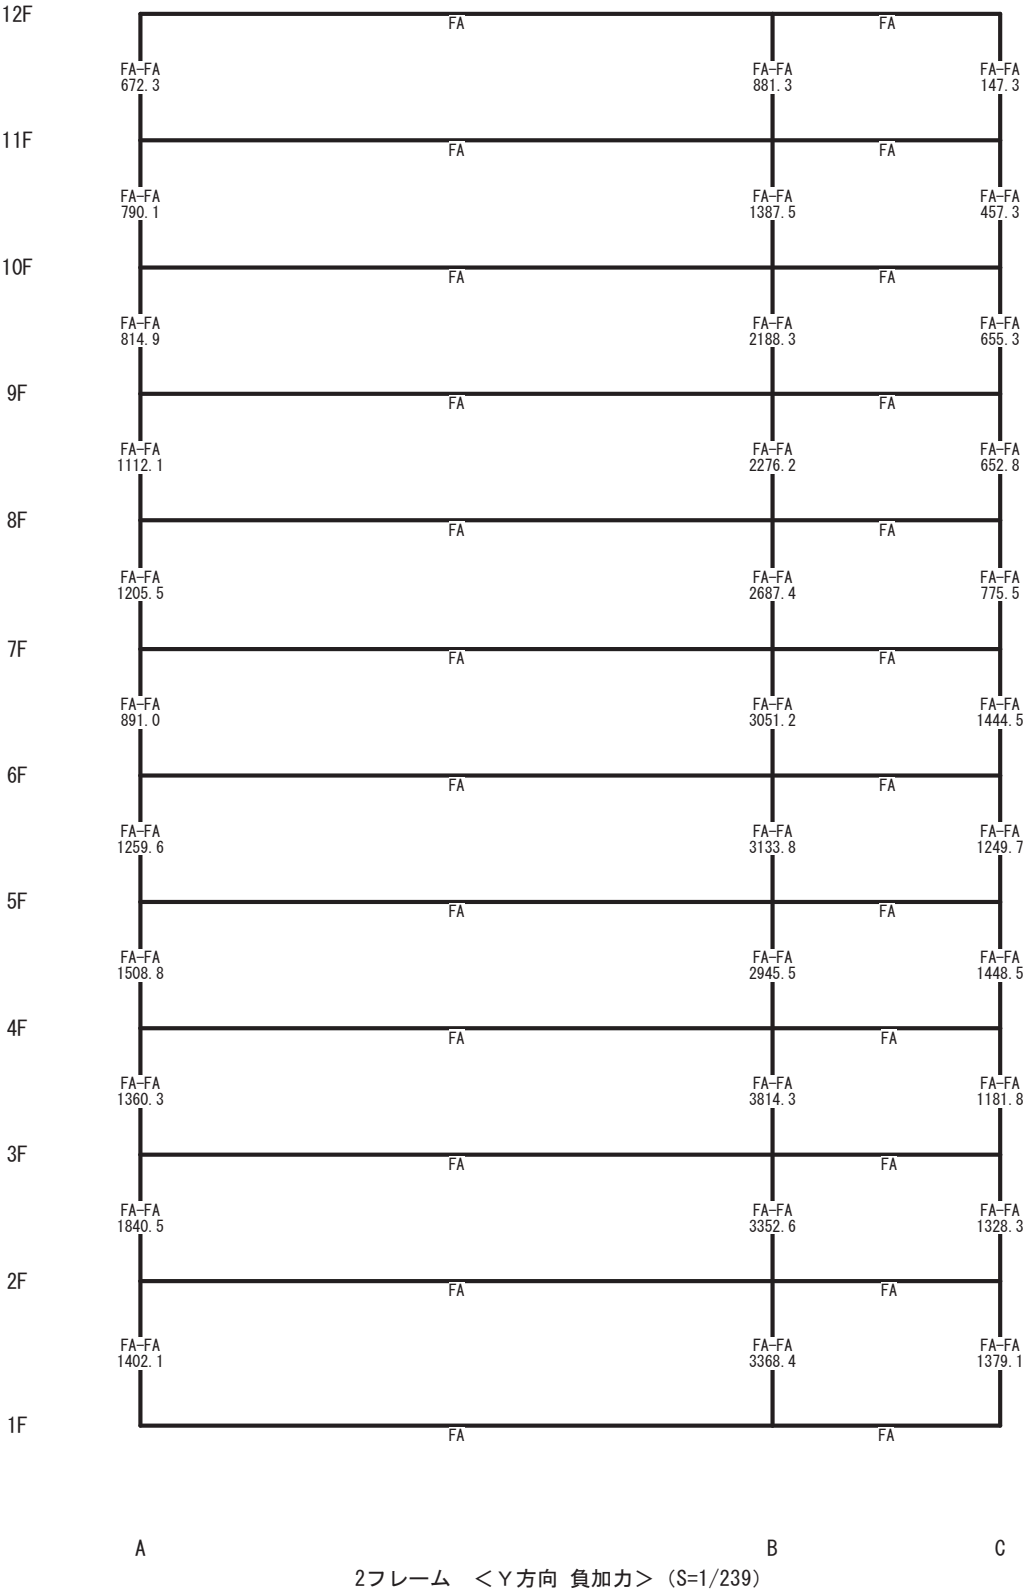

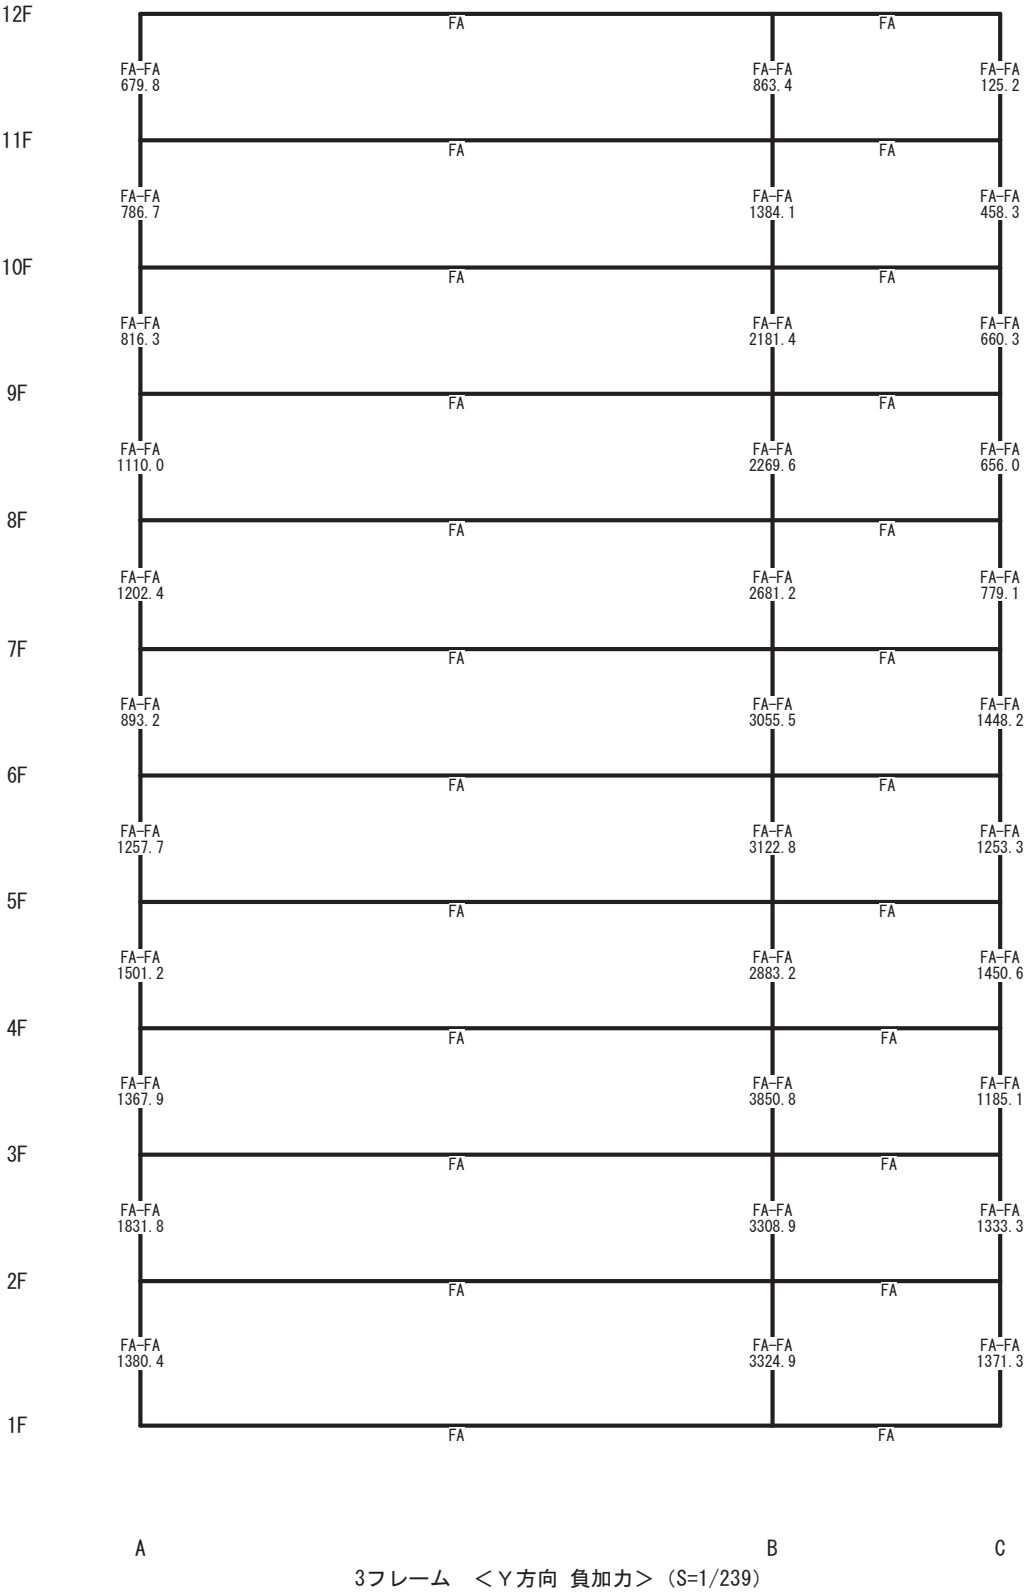

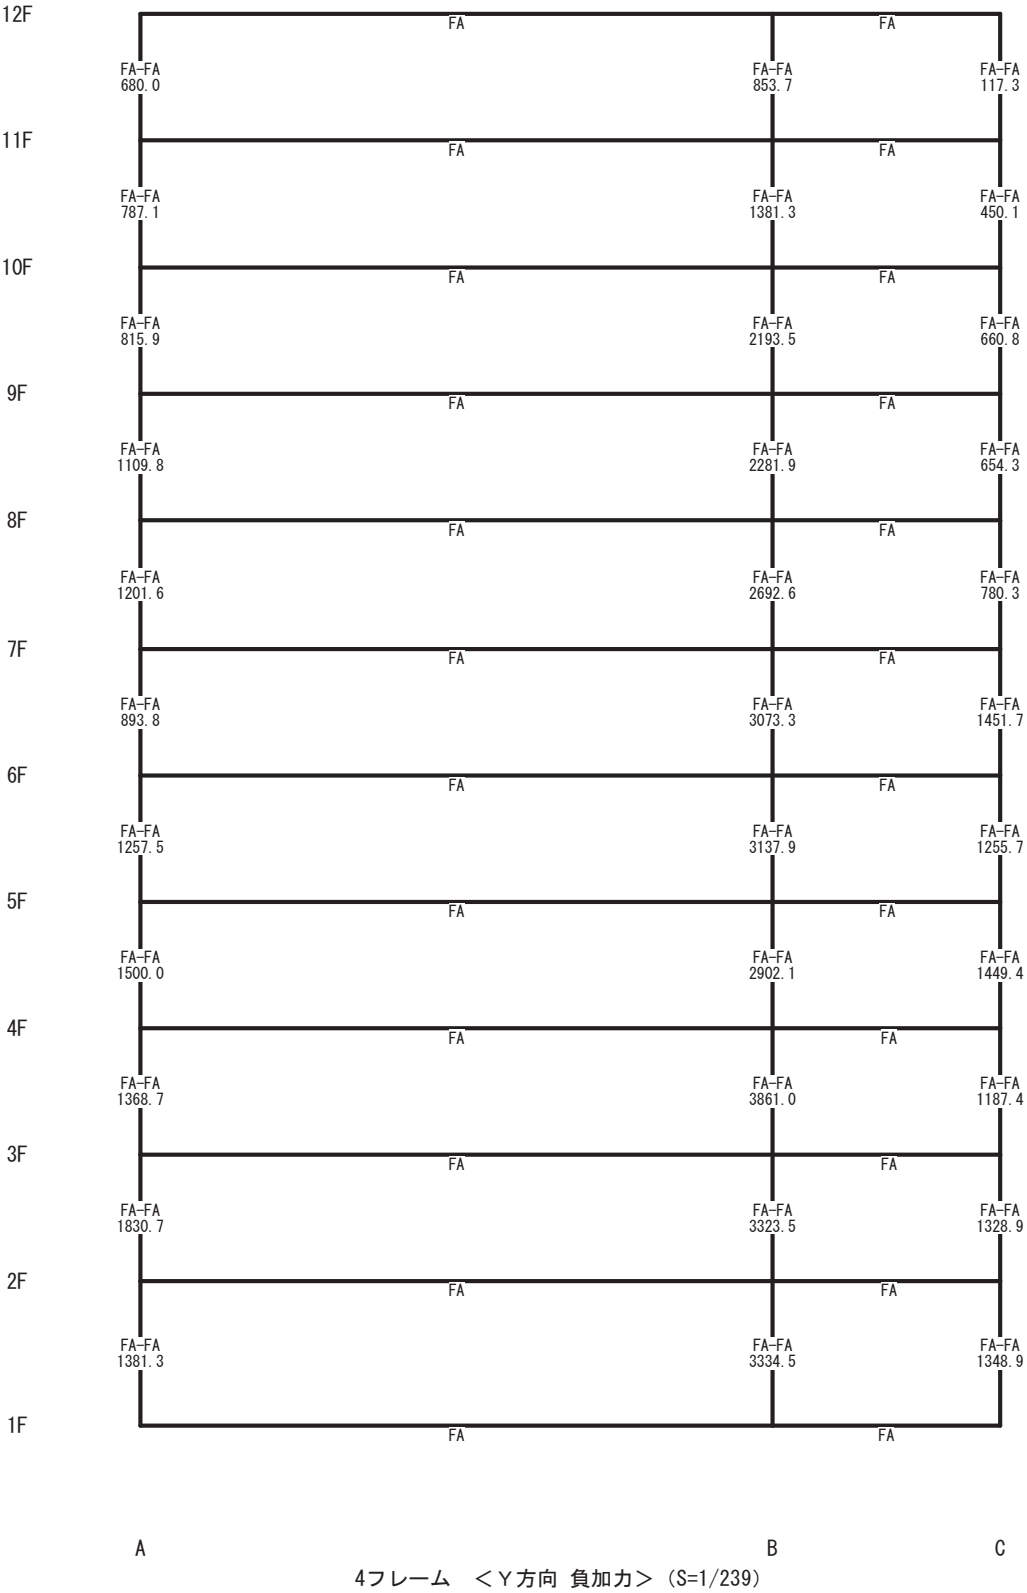

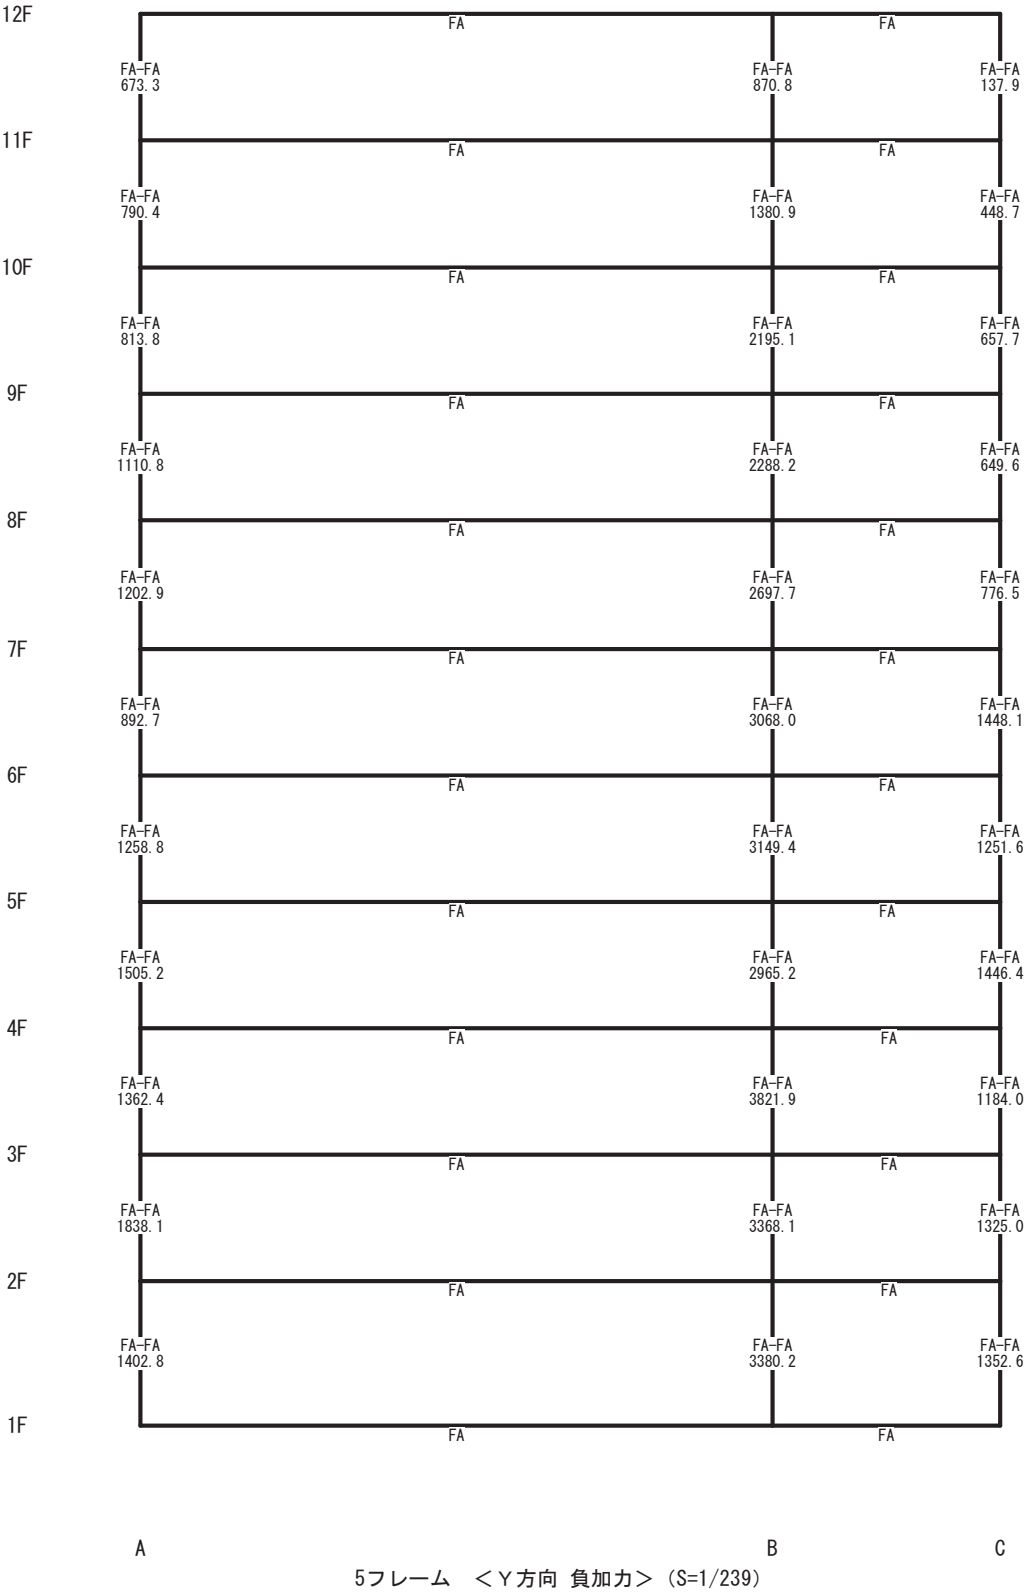

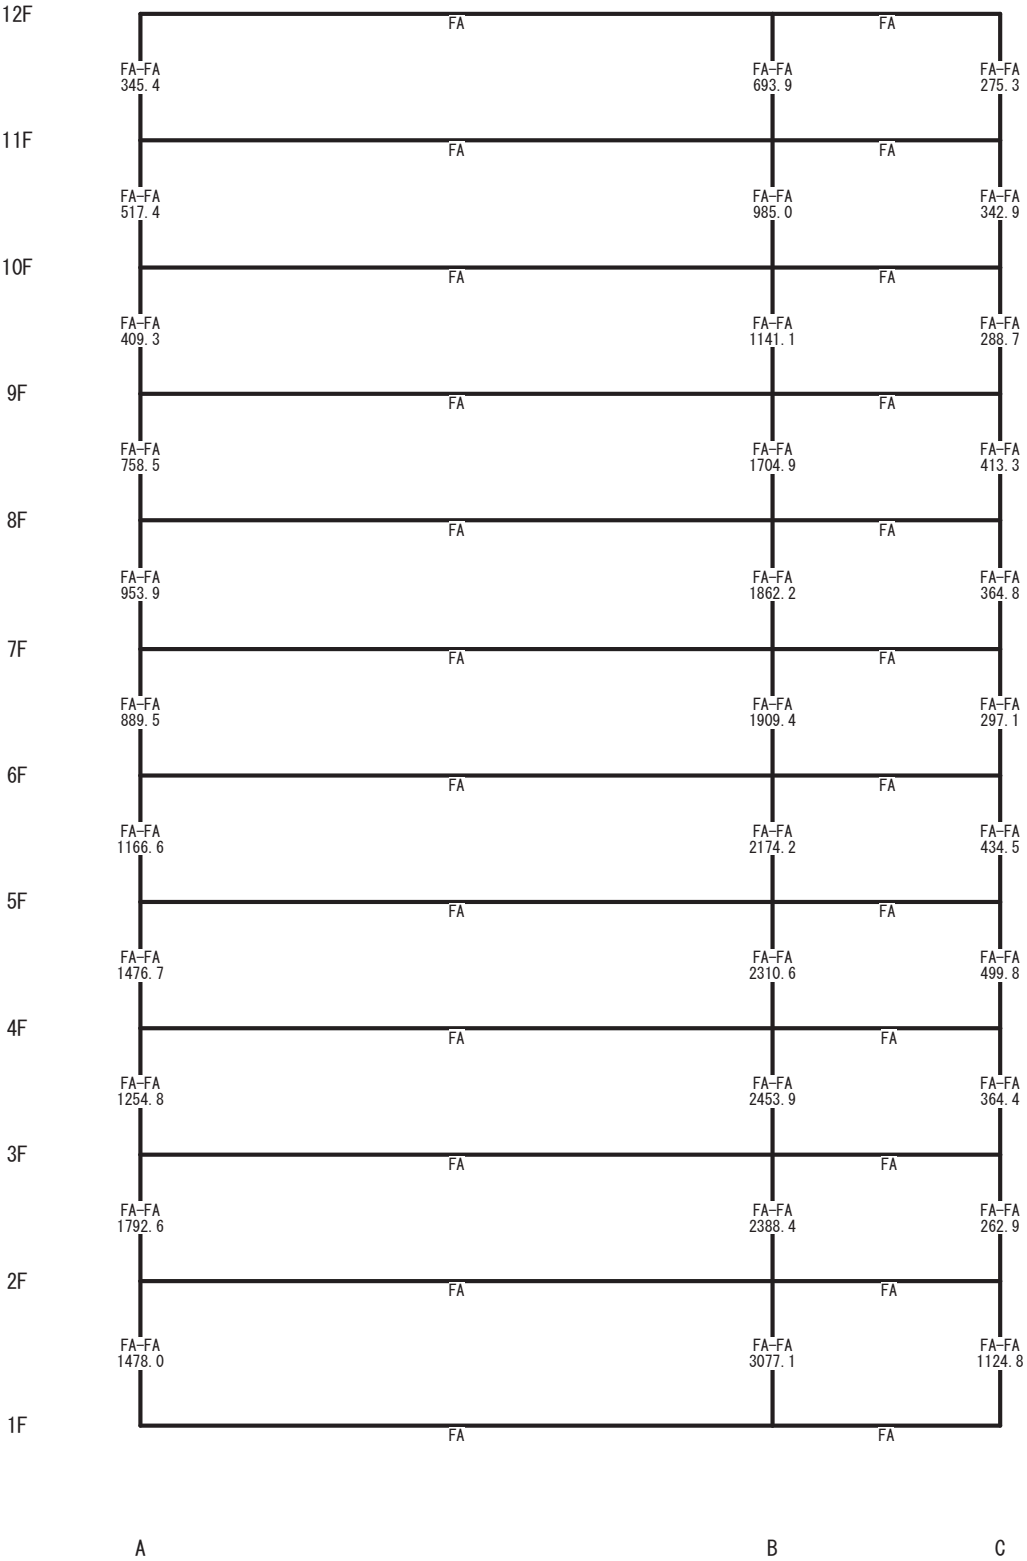

6フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

U-5. 4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	3004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12088.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7685.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18677.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8978.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	10613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	11337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	11961.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11915.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	13028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	13603.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2049.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	13015.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	13687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3024.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29727.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	12917.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	3000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1852.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4858.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4853.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2376.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12088.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3416.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8966.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	10595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	11323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	11949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11924.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	13016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	B	13612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28682.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	13009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	13694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	12910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12743.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1723.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2778.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	2	4101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4691.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5709.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5719.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	4277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	4198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6551.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	6	4549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	35277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	36154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1682.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1849.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1845.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3658.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3670.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3666.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4045.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4668.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	6	3180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5386.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5396.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5633.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3775.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	4301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5835.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5851.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5916.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	4064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4456.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6521.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6531.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6064.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	合計	35779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q / Σ W i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	3004.6	0.0	3004.6	0.33	0.00	0.33
	B	3091.8	0.0	3091.8	0.34	0.00	0.34
	C	1847.5	0.0	1847.5	0.21	0.00	0.21
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7943.9	0.0	7943.9	0.88	0.00	0.88
10F	A	4868.2	0.0	4868.2	0.29	0.00	0.29
	B	4845.3	0.0	4845.3	0.29	0.00	0.29
	C	2375.3	0.0	2375.3	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12088.8	0.0	12088.8	0.72	0.00	0.72
9F	A	6361.3	0.0	6361.3	0.26	0.00	0.26
	B	6344.5	0.0	6344.5	0.25	0.00	0.25
	C	2914.3	0.0	2914.3	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15620.2	0.0	15620.2	0.63	0.00	0.63
8F	A	7685.9	0.0	7685.9	0.23	0.00	0.23
	B	7580.1	0.0	7580.1	0.23	0.00	0.23
	C	3412.0	0.0	3412.0	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18678.0	0.0	18678.0	0.57	0.00	0.57
7F	A	8978.1	0.0	8978.1	0.22	0.00	0.22
	B	9080.8	0.0	9080.8	0.22	0.00	0.22
	C	3274.6	0.0	3274.6	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21333.5	0.0	21333.5	0.52	0.00	0.52
6F	A	10613.0	0.0	10613.0	0.22	0.00	0.22
	B	10579.4	0.0	10579.4	0.21	0.00	0.21
	C	2479.0	0.0	2479.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23671.4	0.0	23671.4	0.48	0.00	0.48
5F	A	11337.6	0.0	11337.6	0.20	0.00	0.20
	B	11358.2	0.0	11358.2	0.20	0.00	0.20
	C	2971.0	0.0	2971.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25666.9	0.0	25666.9	0.45	0.00	0.45
4F	A	11961.0	0.0	11961.0	0.18	0.00	0.18
	B	11915.1	0.0	11915.1	0.18	0.00	0.18
	C	3453.5	0.0	3453.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27329.6	0.0	27329.6	0.42	0.00	0.42
3F	A	13028.8	0.0	13028.8	0.18	0.00	0.18
	B	13603.9	0.0	13603.9	0.18	0.00	0.18
	C	2049.6	0.0	2049.6	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28682.3	0.0	28682.3	0.39	0.00	0.39
2F	A	13015.2	0.0	13015.2	0.16	0.00	0.16
	B	13687.7	0.0	13687.7	0.17	0.00	0.17
	C	3024.2	0.0	3024.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29727.2	0.0	29727.2	0.36	0.00	0.36
1F	A	12917.1	0.0	12917.1	0.14	0.00	0.14
	B	12750.4	0.0	12750.4	0.14	0.00	0.14
	C	4799.3	0.0	4799.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30466.7	0.0	30466.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.435 Co=0.460

Ai=1.333 Co=0.460

Ai=1.242 Co=0.460

Ai=1.157 Co=0.460

Ai=1.077 Co=0.460

Ai=1.000 Co=0.460

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	3000.3	0.0	3000.3	0.33	0.00	0.33
	B	3091.6	0.0	3091.6	0.34	0.00	0.34
	C	1852.1	0.0	1852.1	0.21	0.00	0.21
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7944.0	0.0	7944.0	0.88	0.00	0.88
10F	A	4858.7	0.0	4858.7	0.29	0.00	0.29
	B	4853.7	0.0	4853.7	0.29	0.00	0.29
	C	2376.6	0.0	2376.6	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12089.0	0.0	12089.0	0.72	0.00	0.72
9F	A	6353.1	0.0	6353.1	0.25	0.00	0.25
	B	6348.9	0.0	6348.9	0.25	0.00	0.25
	C	2918.3	0.0	2918.3	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15620.4	0.0	15620.4	0.63	0.00	0.63
8F	A	7675.5	0.0	7675.5	0.23	0.00	0.23
	B	7586.4	0.0	7586.4	0.23	0.00	0.23
	C	3416.3	0.0	3416.3	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18678.2	0.0	18678.2	0.57	0.00	0.57
7F	A	8966.5	0.0	8966.5	0.22	0.00	0.22
	B	9086.4	0.0	9086.4	0.22	0.00	0.22
	C	3280.9	0.0	3280.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21333.8	0.0	21333.8	0.52	0.00	0.52
6F	A	10595.7	0.0	10595.7	0.22	0.00	0.22
	B	10593.9	0.0	10593.9	0.22	0.00	0.22
	C	2482.0	0.0	2482.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23671.6	0.0	23671.6	0.48	0.00	0.48
5F	A	11323.7	0.0	11323.7	0.20	0.00	0.20
	B	11366.0	0.0	11366.0	0.20	0.00	0.20
	C	2977.4	0.0	2977.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25667.2	0.0	25667.2	0.45	0.00	0.45
4F	A	11949.3	0.0	11949.3	0.18	0.00	0.18
	B	11924.1	0.0	11924.1	0.18	0.00	0.18

Ai=2.642 Co=0.460

Ai=2.136 Co=0.460

Ai=1.871 Co=0.460

Ai=1.691 Co=0.460

Ai=1.552 Co=0.460

Ai=1.435 Co=0.460

Ai=1.333 Co=0.460

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	3456.6	0.0	3456.6	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27329.9	0.0	27329.9	0.42	0.00	0.42
3F	A	13017.0	0.0	13017.0	0.18	0.00	0.18
	B	13612.5	0.0	13612.5	0.18	0.00	0.18
	C	2053.2	0.0	2053.2	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28682.7	0.0	28682.7	0.39	0.00	0.39
2F	A	13009.2	0.0	13009.2	0.16	0.00	0.16
	B	13694.8	0.0	13694.8	0.17	0.00	0.17
	C	3023.6	0.0	3023.6	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29727.6	0.0	29727.6	0.36	0.00	0.36
1F	A	12910.6	0.0	12910.6	0.14	0.00	0.14
	B	12743.2	0.0	12743.2	0.14	0.00	0.14
	C	4813.2	0.0	4813.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30467.0	0.0	30467.0	0.33	0.00	0.33

$A_i = 1.242$ $Co = 0.460$
 $A_i = 1.157$ $Co = 0.460$
 $A_i = 1.077$ $Co = 0.460$
 $A_i = 1.000$ $Co = 0.460$

Y方向正加力時 (第2種地盤 $Z=1.00$ $T=1.32$ $R_t=0.73$)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1318.5	0.0	1318.5	0.15	0.00	0.15
	2	1725.4	0.0	1725.4	0.19	0.00	0.19
	3	1668.2	0.0	1668.2	0.19	0.00	0.19
	4	1672.9	0.0	1672.9	0.19	0.00	0.19
	5	1723.3	0.0	1723.3	0.19	0.00	0.19
	6	1318.7	0.0	1318.7	0.15	0.00	0.15
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9427.1	0.0	9427.1	1.05	0.00	1.05
10F	1	1634.3	0.0	1634.3	0.10	0.00	0.10
	2	2778.5	0.0	2778.5	0.16	0.00	0.16
	3	2778.6	0.0	2778.6	0.16	0.00	0.16
	4	2762.8	0.0	2762.8	0.16	0.00	0.16
	5	2755.6	0.0	2755.6	0.16	0.00	0.16
	6	1636.0	0.0	1636.0	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14345.8	0.0	14345.8	0.85	0.00	0.85
9F	1	2028.2	0.0	2028.2	0.08	0.00	0.08
	2	3624.8	0.0	3624.8	0.15	0.00	0.15
	3	3631.6	0.0	3631.6	0.15	0.00	0.15

$A_i = 2.642$ $Co = 0.546$
 $A_i = 2.136$ $Co = 0.546$

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	4	3618.0	0.0	3618.0	0.15	0.00	0.15
	5	3611.1	0.0	3611.1	0.14	0.00	0.14
	6	2022.7	0.0	2022.7	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18536.4	0.0	18536.4	0.74	0.00	0.74
8F	1	2886.1	0.0	2886.1	0.09	0.00	0.09
	2	4101.5	0.0	4101.5	0.12	0.00	0.12
	3	4110.6	0.0	4110.6	0.12	0.00	0.12
	4	4097.5	0.0	4097.5	0.12	0.00	0.12
	5	4088.4	0.0	4088.4	0.12	0.00	0.12
	6	2880.9	0.0	2880.9	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22165.1	0.0	22165.1	0.67	0.00	0.67
7F	1	3264.3	0.0	3264.3	0.08	0.00	0.08
	2	4704.7	0.0	4704.7	0.11	0.00	0.11
	3	4704.5	0.0	4704.5	0.11	0.00	0.11
	4	4691.8	0.0	4691.8	0.11	0.00	0.11
	5	4691.3	0.0	4691.3	0.11	0.00	0.11
	6	3259.9	0.0	3259.9	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25316.4	0.0	25316.4	0.62	0.00	0.62
6F	1	3229.0	0.0	3229.0	0.07	0.00	0.07
	2	5409.8	0.0	5409.8	0.11	0.00	0.11
	3	5419.2	0.0	5419.2	0.11	0.00	0.11
	4	5398.1	0.0	5398.1	0.11	0.00	0.11
	5	5392.4	0.0	5392.4	0.11	0.00	0.11
	6	3242.3	0.0	3242.3	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28090.7	0.0	28090.7	0.57	0.00	0.57
5F	1	3816.2	0.0	3816.2	0.07	0.00	0.07
	2	5709.2	0.0	5709.2	0.10	0.00	0.10
	3	5719.9	0.0	5719.9	0.10	0.00	0.10
	4	5701.5	0.0	5701.5	0.10	0.00	0.10
	5	5691.1	0.0	5691.1	0.10	0.00	0.10
	6	3820.9	0.0	3820.9	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30458.8	0.0	30458.8	0.53	0.00	0.53
4F	1	4277.2	0.0	4277.2	0.07	0.00	0.07
	2	5981.7	0.0	5981.7	0.09	0.00	0.09
	3	5966.2	0.0	5966.2	0.09	0.00	0.09
	4	5960.1	0.0	5960.1	0.09	0.00	0.09
	5	5980.4	0.0	5980.4	0.09	0.00	0.09
	6	4266.5	0.0	4266.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32432.2	0.0	32432.2	0.49	0.00	0.49
3F	1	4198.5	0.0	4198.5	0.06	0.00	0.06
	2	6409.1	0.0	6409.1	0.09	0.00	0.09
	3	6416.1	0.0	6416.1	0.09	0.00	0.09
	4	6403.9	0.0	6403.9	0.09	0.00	0.09
	5	6394.9	0.0	6394.9	0.09	0.00	0.09
	6	4214.6	0.0	4214.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.871 Co=0.546

Ai=1.691 Co=0.546

Ai=1.552 Co=0.546

Ai=1.435 Co=0.546

Ai=1.333 Co=0.546

Ai=1.242 Co=0.546

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	34037.2	0.0	34037.2	0.46	0.00	0.46
2F	1	4553.2	0.0	4553.2	0.06	0.00	0.06
	2	6544.5	0.0	6544.5	0.08	0.00	0.08
	3	6545.1	0.0	6545.1	0.08	0.00	0.08
	4	6533.4	0.0	6533.4	0.08	0.00	0.08
	5	6551.9	0.0	6551.9	0.08	0.00	0.08
	6	4549.1	0.0	4549.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	35277.2	0.0	35277.2	0.43	0.00	0.43
1F	1	5454.2	0.0	5454.2	0.06	0.00	0.06
	2	6313.6	0.0	6313.6	0.07	0.00	0.07
	3	6295.4	0.0	6295.4	0.07	0.00	0.07
	4	6306.5	0.0	6306.5	0.07	0.00	0.07
	5	6325.6	0.0	6325.6	0.07	0.00	0.07
	6	5459.4	0.0	5459.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	36154.8	0.0	36154.8	0.40	0.00	0.40

Ai=1.157 Co=0.546

Ai=1.077 Co=0.546

Ai=1.000 Co=0.546

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1312.1	0.0	1312.1	0.15	0.00	0.15
	2	1700.9	0.0	1700.9	0.19	0.00	0.19
	3	1668.3	0.0	1668.3	0.19	0.00	0.19
	4	1651.1	0.0	1651.1	0.18	0.00	0.18
	5	1682.0	0.0	1682.0	0.19	0.00	0.19
	6	1314.6	0.0	1314.6	0.15	0.00	0.15
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9329.1	0.0	9329.1	1.04	0.00	1.04
10F	1	1849.1	0.0	1849.1	0.11	0.00	0.11
	2	2634.9	0.0	2634.9	0.16	0.00	0.16
	3	2629.1	0.0	2629.1	0.16	0.00	0.16
	4	2618.5	0.0	2618.5	0.15	0.00	0.15
	5	2619.9	0.0	2619.9	0.15	0.00	0.15
	6	1845.4	0.0	1845.4	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14196.8	0.0	14196.8	0.84	0.00	0.84
9F	1	1851.3	0.0	1851.3	0.07	0.00	0.07
	2	3658.5	0.0	3658.5	0.15	0.00	0.15
	3	3657.9	0.0	3657.9	0.15	0.00	0.15
	4	3670.2	0.0	3670.2	0.15	0.00	0.15
	5	3666.6	0.0	3666.6	0.15	0.00	0.15
	6	1839.1	0.0	1839.1	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18343.7	0.0	18343.7	0.74	0.00	0.74
8F	1	2886.9	0.0	2886.9	0.09	0.00	0.09
	2	4041.1	0.0	4041.1	0.12	0.00	0.12
	3	4035.7	0.0	4035.7	0.12	0.00	0.12
	4	4046.0	0.0	4046.0	0.12	0.00	0.12
	5	4048.5	0.0	4048.5	0.12	0.00	0.12
	6	2876.6	0.0	2876.6	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.642 Co=0.541

Ai=2.136 Co=0.541

Ai=1.871 Co=0.541

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	21934.8	0.0	21934.8	0.66	0.00	0.66	Ai=1.691 Co=0.541
7F	1	3189.9	0.0	3189.9	0.08	0.00	0.08	
	2	4668.4	0.0	4668.4	0.11	0.00	0.11	
	3	4662.7	0.0	4662.7	0.11	0.00	0.11	
	4	4674.5	0.0	4674.5	0.11	0.00	0.11	
	5	4677.1	0.0	4677.1	0.11	0.00	0.11	
	6	3180.9	0.0	3180.9	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25053.3	0.0	25053.3	0.61	0.00	0.61	Ai=1.552 Co=0.541
6F	1	3092.0	0.0	3092.0	0.06	0.00	0.06	
	2	5386.7	0.0	5386.7	0.11	0.00	0.11	
	3	5396.8	0.0	5396.8	0.11	0.00	0.11	
	4	5418.7	0.0	5418.7	0.11	0.00	0.11	
	5	5408.7	0.0	5408.7	0.11	0.00	0.11	
	6	3095.9	0.0	3095.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27798.8	0.0	27798.8	0.56	0.00	0.56	Ai=1.435 Co=0.541
5F	1	3779.2	0.0	3779.2	0.07	0.00	0.07	
	2	5643.1	0.0	5643.1	0.10	0.00	0.10	
	3	5633.8	0.0	5633.8	0.10	0.00	0.10	
	4	5651.0	0.0	5651.0	0.10	0.00	0.10	
	5	5659.8	0.0	5659.8	0.10	0.00	0.10	
	6	3775.4	0.0	3775.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30142.3	0.0	30142.3	0.52	0.00	0.52	Ai=1.333 Co=0.541
4F	1	4302.0	0.0	4302.0	0.07	0.00	0.07	
	2	5902.8	0.0	5902.8	0.09	0.00	0.09	
	3	5835.0	0.0	5835.0	0.09	0.00	0.09	
	4	5851.4	0.0	5851.4	0.09	0.00	0.09	
	5	5916.9	0.0	5916.9	0.09	0.00	0.09	
	6	4287.1	0.0	4287.1	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32095.2	0.0	32095.2	0.49	0.00	0.49	Ai=1.242 Co=0.541
3F	1	4064.9	0.0	4064.9	0.05	0.00	0.05	
	2	6356.4	0.0	6356.4	0.09	0.00	0.09	
	3	6403.7	0.0	6403.7	0.09	0.00	0.09	
	4	6417.1	0.0	6417.1	0.09	0.00	0.09	
	5	6368.2	0.0	6368.2	0.09	0.00	0.09	
	6	4073.2	0.0	4073.2	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33683.5	0.0	33683.5	0.45	0.00	0.45	Ai=1.157 Co=0.541
2F	1	4456.9	0.0	4456.9	0.05	0.00	0.05	
	2	6521.4	0.0	6521.4	0.08	0.00	0.08	
	3	6474.1	0.0	6474.1	0.08	0.00	0.08	
	4	6483.1	0.0	6483.1	0.08	0.00	0.08	
	5	6531.2	0.0	6531.2	0.08	0.00	0.08	
	6	4443.9	0.0	4443.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	34910.6	0.0	34910.6	0.42	0.00	0.42	Ai=1.077 Co=0.541
1F	1	5672.7	0.0	5672.7	0.06	0.00	0.06	
	2	6149.6	0.0	6149.6	0.07	0.00	0.07	
	3	6076.6	0.0	6076.6	0.07	0.00	0.07	
	4	6064.7	0.0	6064.7	0.07	0.00	0.07	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	5	6135.5	0.0	6135.5	0.07	0.00	0.07
	6	5679.9	0.0	5679.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	35779.1	0.0	35779.1	0.39	0.00	0.39

Ai=1.000 Co=0.541

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2828.4	0.0	2828.4	0.31	0.00	0.31
	B	3067.6	0.0	3067.6	0.34	0.00	0.34
	C	1568.0	0.0	1568.0	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7464.1	0.0	7464.1	0.83	0.00	0.83
10F	A	4565.2	0.0	4565.2	0.27	0.00	0.27
	B	4481.0	0.0	4481.0	0.27	0.00	0.27
	C	2312.4	0.0	2312.4	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11358.6	0.0	11358.6	0.67	0.00	0.67
9F	A	5922.7	0.0	5922.7	0.24	0.00	0.24
	B	5903.2	0.0	5903.2	0.24	0.00	0.24
	C	2850.7	0.0	2850.7	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14676.6	0.0	14676.6	0.59	0.00	0.59
8F	A	7183.3	0.0	7183.3	0.22	0.00	0.22
	B	7066.7	0.0	7066.7	0.21	0.00	0.21
	C	3299.7	0.0	3299.7	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17549.8	0.0	17549.8	0.53	0.00	0.53
7F	A	8446.0	0.0	8446.0	0.21	0.00	0.21
	B	8545.3	0.0	8545.3	0.21	0.00	0.21
	C	3053.6	0.0	3053.6	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20044.9	0.0	20044.9	0.49	0.00	0.49
6F	A	9988.4	0.0	9988.4	0.20	0.00	0.20
	B	9991.2	0.0	9991.2	0.20	0.00	0.20
	C	2261.9	0.0	2261.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.642 Co=0.432

Ai=2.136 Co=0.432

Ai=1.871 Co=0.432

Ai=1.691 Co=0.432

Ai=1.552 Co=0.432

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22241.5	0.0	22241.5	0.45	0.00	0.45
5F	A	10694.4	0.0	10694.4	0.19	0.00	0.19
	B	10765.8	0.0	10765.8	0.19	0.00	0.19
	C	2656.2	0.0	2656.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24116.4	0.0	24116.4	0.42	0.00	0.42
4F	A	11195.6	0.0	11195.6	0.17	0.00	0.17
	B	11303.4	0.0	11303.4	0.17	0.00	0.17
	C	3179.9	0.0	3179.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25678.9	0.0	25678.9	0.39	0.00	0.39
3F	A	12109.5	0.0	12109.5	0.16	0.00	0.16
	B	12294.7	0.0	12294.7	0.17	0.00	0.17
	C	2545.5	0.0	2545.5	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26949.8	0.0	26949.8	0.36	0.00	0.36
2F	A	11804.6	0.0	11804.6	0.14	0.00	0.14
	B	13178.3	0.0	13178.3	0.16	0.00	0.16
	C	2948.6	0.0	2948.6	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27931.5	0.0	27931.5	0.34	0.00	0.34
1F	A	11749.7	0.0	11749.7	0.13	0.00	0.13
	B	13090.8	0.0	13090.8	0.14	0.00	0.14
	C	3785.8	0.0	3785.8	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28626.4	0.0	28626.4	0.31	0.00	0.31

Ai=1.435 Co=0.432

Ai=1.333 Co=0.432

Ai=1.242 Co=0.432

Ai=1.157 Co=0.432

Ai=1.077 Co=0.432

Ai=1.000 Co=0.432

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2824.9	0.0	2824.9	0.31	0.00	0.31
	B	3069.0	0.0	3069.0	0.34	0.00	0.34
	C	1570.4	0.0	1570.4	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7464.4	0.0	7464.4	0.83	0.00	0.83
10F	A	4554.6	0.0	4554.6	0.27	0.00	0.27
	B	4488.6	0.0	4488.6	0.27	0.00	0.27
	C	2315.9	0.0	2315.9	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11359.1	0.0	11359.1	0.67	0.00	0.67
9F	A	5914.2	0.0	5914.2	0.24	0.00	0.24
	B	5908.6	0.0	5908.6	0.24	0.00	0.24
	C	2854.4	0.0	2854.4	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14677.2	0.0	14677.2	0.59	0.00	0.59
8F	A	7173.5	0.0	7173.5	0.22	0.00	0.22
	B	7072.8	0.0	7072.8	0.21	0.00	0.21
	C	3304.1	0.0	3304.1	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17550.4	0.0	17550.4	0.53	0.00	0.53
7F	A	8435.2	0.0	8435.2	0.21	0.00	0.21
	B	8552.0	0.0	8552.0	0.21	0.00	0.21
	C	3058.3	0.0	3058.3	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20045.6	0.0	20045.6	0.49	0.00	0.49
6F	A	9971.0	0.0	9971.0	0.20	0.00	0.20
	B	10004.5	0.0	10004.5	0.20	0.00	0.20
	C	2266.8	0.0	2266.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22242.3	0.0	22242.3	0.45	0.00	0.45
5F	A	10680.1	0.0	10680.1	0.19	0.00	0.19
	B	10775.9	0.0	10775.9	0.19	0.00	0.19
	C	2661.3	0.0	2661.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24117.3	0.0	24117.3	0.42	0.00	0.42

Ai=2.642 Co=0.433

Ai=2.136 Co=0.433

Ai=1.871 Co=0.433

Ai=1.691 Co=0.433

Ai=1.552 Co=0.433

Ai=1.435 Co=0.433

Ai=1.333 Co=0.433

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	A	11186.0	0.0	11186.0	0.17	0.00	0.17
	B	11309.7	0.0	11309.7	0.17	0.00	0.17
	C	3184.0	0.0	3184.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25679.7	0.0	25679.7	0.39	0.00	0.39
3F	A	12097.1	0.0	12097.1	0.16	0.00	0.16
	B	12305.2	0.0	12305.2	0.17	0.00	0.17
	C	2548.4	0.0	2548.4	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26950.8	0.0	26950.8	0.36	0.00	0.36
2F	A	11800.6	0.0	11800.6	0.14	0.00	0.14
	B	13182.1	0.0	13182.1	0.16	0.00	0.16
	C	2949.9	0.0	2949.9	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27932.6	0.0	27932.6	0.34	0.00	0.34
1F	A	11749.2	0.0	11749.2	0.13	0.00	0.13
	B	13093.4	0.0	13093.4	0.14	0.00	0.14
	C	3784.9	0.0	3784.9	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28627.4	0.0	28627.4	0.31	0.00	0.31

Ai=1.242 Co=0.432

Ai=1.157 Co=0.433

Ai=1.077 Co=0.433

Ai=1.000 Co=0.433

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1275.5	0.0	1275.5	0.14	0.00	0.14
	2	1633.8	0.0	1633.8	0.18	0.00	0.18
	3	1590.0	0.0	1590.0	0.18	0.00	0.18
	4	1594.5	0.0	1594.5	0.18	0.00	0.18
	5	1634.1	0.0	1634.1	0.18	0.00	0.18
	6	1274.0	0.0	1274.0	0.14	0.00	0.14
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9002.0	0.0	9002.0	1.00	0.00	1.00
10F	1	1681.7	0.0	1681.7	0.10	0.00	0.10
	2	2600.0	0.0	2600.0	0.15	0.00	0.15
	3	2584.8	0.0	2584.8	0.15	0.00	0.15
	4	2574.6	0.0	2574.6	0.15	0.00	0.15
	5	2579.5	0.0	2579.5	0.15	0.00	0.15
	6	1678.5	0.0	1678.5	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13699.0	0.0	13699.0	0.81	0.00	0.81
9F	1	2005.8	0.0	2005.8	0.08	0.00	0.08

Ai=2.642 Co=0.522

Ai=2.136 Co=0.522

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	2	3430.4	0.0	3430.4	0.14	0.00	0.14
	3	3431.0	0.0	3431.0	0.14	0.00	0.14
	4	3417.9	0.0	3417.9	0.14	0.00	0.14
	5	3415.2	0.0	3415.2	0.14	0.00	0.14
	6	2000.1	0.0	2000.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17700.5	0.0	17700.5	0.71	0.00	0.71
8F	1	2596.4	0.0	2596.4	0.08	0.00	0.08
	2	4000.9	0.0	4000.9	0.12	0.00	0.12
	3	4006.1	0.0	4006.1	0.12	0.00	0.12
	4	3992.1	0.0	3992.1	0.12	0.00	0.12
	5	3980.8	0.0	3980.8	0.12	0.00	0.12
	6	2589.4	0.0	2589.4	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21165.7	0.0	21165.7	0.64	0.00	0.64
7F	1	3056.9	0.0	3056.9	0.07	0.00	0.07
	2	4526.8	0.0	4526.8	0.11	0.00	0.11
	3	4523.4	0.0	4523.4	0.11	0.00	0.11
	4	4512.7	0.0	4512.7	0.11	0.00	0.11
	5	4512.5	0.0	4512.5	0.11	0.00	0.11
	6	3042.6	0.0	3042.6	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24174.9	0.0	24174.9	0.59	0.00	0.59
6F	1	2944.1	0.0	2944.1	0.06	0.00	0.06
	2	5235.4	0.0	5235.4	0.11	0.00	0.11
	3	5250.0	0.0	5250.0	0.11	0.00	0.11
	4	5226.3	0.0	5226.3	0.11	0.00	0.11
	5	5217.7	0.0	5217.7	0.11	0.00	0.11
	6	2950.5	0.0	2950.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26824.1	0.0	26824.1	0.54	0.00	0.54
5F	1	3597.0	0.0	3597.0	0.06	0.00	0.06
	2	5476.3	0.0	5476.3	0.10	0.00	0.10
	3	5487.2	0.0	5487.2	0.10	0.00	0.10
	4	5468.7	0.0	5468.7	0.10	0.00	0.10
	5	5454.0	0.0	5454.0	0.09	0.00	0.09
	6	3602.2	0.0	3602.2	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29085.4	0.0	29085.4	0.51	0.00	0.51
4F	1	3983.4	0.0	3983.4	0.06	0.00	0.06
	2	5762.7	0.0	5762.7	0.09	0.00	0.09
	3	5751.2	0.0	5751.2	0.09	0.00	0.09
	4	5742.3	0.0	5742.3	0.09	0.00	0.09
	5	5758.8	0.0	5758.8	0.09	0.00	0.09
	6	3971.4	0.0	3971.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30969.8	0.0	30969.8	0.47	0.00	0.47
3F	1	3989.3	0.0	3989.3	0.05	0.00	0.05
	2	6131.0	0.0	6131.0	0.08	0.00	0.08
	3	6141.4	0.0	6141.4	0.08	0.00	0.08
	4	6128.8	0.0	6128.8	0.08	0.00	0.08
	5	6114.7	0.0	6114.7	0.08	0.00	0.08
	6	3997.4	0.0	3997.4	0.05	0.00	0.05

Ai=1.871 Co=0.522

Ai=1.691 Co=0.522

Ai=1.552 Co=0.522

Ai=1.435 Co=0.522

Ai=1.333 Co=0.522

Ai=1.242 Co=0.522

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32502.5	0.0	32502.5	0.44	0.00	0.44
2F	1	4224.0	0.0	4224.0	0.05	0.00	0.05
	2	6327.7	0.0	6327.7	0.08	0.00	0.08
	3	6314.7	0.0	6314.7	0.08	0.00	0.08
	4	6305.2	0.0	6305.2	0.08	0.00	0.08
	5	6319.1	0.0	6319.1	0.08	0.00	0.08
	6	4195.8	0.0	4195.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	33686.5	0.0	33686.5	0.41	0.00	0.41
1F	1	5138.2	0.0	5138.2	0.06	0.00	0.06
	2	6067.6	0.0	6067.6	0.07	0.00	0.07
	3	6057.3	0.0	6057.3	0.07	0.00	0.07
	4	6063.2	0.0	6063.2	0.07	0.00	0.07
	5	6075.6	0.0	6075.6	0.07	0.00	0.07
	6	5122.7	0.0	5122.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	34524.5	0.0	34524.5	0.38	0.00	0.38

Ai=1.157 Co=0.522

Ai=1.077 Co=0.522

Ai=1.000 Co=0.522

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1268.7	0.0	1268.7	0.14	0.00	0.14
	2	1630.6	0.0	1630.6	0.18	0.00	0.18
	3	1607.6	0.0	1607.6	0.18	0.00	0.18
	4	1593.8	0.0	1593.8	0.18	0.00	0.18
	5	1615.8	0.0	1615.8	0.18	0.00	0.18
	6	1270.8	0.0	1270.8	0.14	0.00	0.14
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8987.3	0.0	8987.3	1.00	0.00	1.00
10F	1	1778.6	0.0	1778.6	0.11	0.00	0.11
	2	2542.4	0.0	2542.4	0.15	0.00	0.15
	3	2534.7	0.0	2534.7	0.15	0.00	0.15
	4	2521.7	0.0	2521.7	0.15	0.00	0.15
	5	2523.3	0.0	2523.3	0.15	0.00	0.15
	6	1776.0	0.0	1776.0	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13676.7	0.0	13676.7	0.81	0.00	0.81
9F	1	2032.9	0.0	2032.9	0.08	0.00	0.08
	2	3404.9	0.0	3404.9	0.14	0.00	0.14
	3	3396.6	0.0	3396.6	0.14	0.00	0.14
	4	3406.2	0.0	3406.2	0.14	0.00	0.14
	5	3409.1	0.0	3409.1	0.14	0.00	0.14
	6	2022.1	0.0	2022.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17671.8	0.0	17671.8	0.71	0.00	0.71
8F	1	2593.0	0.0	2593.0	0.08	0.00	0.08
	2	3989.5	0.0	3989.5	0.12	0.00	0.12
	3	3984.6	0.0	3984.6	0.12	0.00	0.12
	4	3992.9	0.0	3992.9	0.12	0.00	0.12
	5	3991.2	0.0	3991.2	0.12	0.00	0.12
	6	2580.1	0.0	2580.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.642 Co=0.521

Ai=2.136 Co=0.521

Ai=1.871 Co=0.521

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21131.2	0.0	21131.2	0.64	0.00	0.64
7F	1	3061.1	0.0	3061.1	0.07	0.00	0.07
	2	4510.3	0.0	4510.3	0.11	0.00	0.11
	3	4499.8	0.0	4499.8	0.11	0.00	0.11
	4	4509.5	0.0	4509.5	0.11	0.00	0.11
	5	4512.2	0.0	4512.2	0.11	0.00	0.11
	6	3042.7	0.0	3042.7	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24135.5	0.0	24135.5	0.59	0.00	0.59
6F	1	2932.6	0.0	2932.6	0.06	0.00	0.06
	2	5218.2	0.0	5218.2	0.11	0.00	0.11
	3	5222.0	0.0	5222.0	0.11	0.00	0.11
	4	5240.7	0.0	5240.7	0.11	0.00	0.11
	5	5239.6	0.0	5239.6	0.11	0.00	0.11
	6	2927.2	0.0	2927.2	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26780.4	0.0	26780.4	0.54	0.00	0.54
5F	1	3571.6	0.0	3571.6	0.06	0.00	0.06
	2	5464.9	0.0	5464.9	0.10	0.00	0.10
	3	5469.1	0.0	5469.1	0.10	0.00	0.10
	4	5484.8	0.0	5484.8	0.10	0.00	0.10
	5	5478.7	0.0	5478.7	0.10	0.00	0.10
	6	3568.9	0.0	3568.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29038.0	0.0	29038.0	0.50	0.00	0.50
4F	1	4055.6	0.0	4055.6	0.06	0.00	0.06
	2	5728.6	0.0	5728.6	0.09	0.00	0.09
	3	5668.0	0.0	5668.0	0.09	0.00	0.09
	4	5686.5	0.0	5686.5	0.09	0.00	0.09
	5	5742.6	0.0	5742.6	0.09	0.00	0.09
	6	4038.0	0.0	4038.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30919.3	0.0	30919.3	0.47	0.00	0.47
3F	1	3910.7	0.0	3910.7	0.05	0.00	0.05
	2	6134.8	0.0	6134.8	0.08	0.00	0.08
	3	6170.6	0.0	6170.6	0.08	0.00	0.08
	4	6180.5	0.0	6180.5	0.08	0.00	0.08
	5	6140.6	0.0	6140.6	0.08	0.00	0.08
	6	3912.4	0.0	3912.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32449.5	0.0	32449.5	0.44	0.00	0.44
2F	1	4150.9	0.0	4150.9	0.05	0.00	0.05
	2	6351.3	0.0	6351.3	0.08	0.00	0.08
	3	6326.1	0.0	6326.1	0.08	0.00	0.08
	4	6334.4	0.0	6334.4	0.08	0.00	0.08
	5	6347.9	0.0	6347.9	0.08	0.00	0.08
	6	4121.0	0.0	4121.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	33631.7	0.0	33631.7	0.41	0.00	0.41
1F	1	5473.8	0.0	5473.8	0.06	0.00	0.06
	2	5932.2	0.0	5932.2	0.07	0.00	0.07

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	3	5839.9	0.0	5839.9	0.06	0.00	0.06
	4	5830.1	0.0	5830.1	0.06	0.00	0.06
	5	5922.4	0.0	5922.4	0.07	0.00	0.07
	6	5469.6	0.0	5469.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	34468.0	0.0	34468.0	0.38	0.00	0.38

Ai=1.000 Co=0.521

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ゲル-ブ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	7943.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7943.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12088.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12088.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	15620.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15620.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	18677.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18677.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	21333.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21333.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	23671.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23671.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	25666.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25666.85		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	27329.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27329.63		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	28682.32	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28682.32		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	29727.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29727.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	30466.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30466.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	7944.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7944.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12088.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12088.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	15620.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15620.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	18678.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18678.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	21333.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21333.78		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	23671.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23671.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	25667.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25667.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	27329.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27329.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	28682.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28682.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	29727.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29727.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	30467.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30467.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	9427.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9427.05		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	14345.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14345.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	18536.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18536.40		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	22165.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22165.13		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
7F	A	25316.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25316.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	28090.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28090.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	30458.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30458.76		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	32432.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32432.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	34037.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	34037.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	35277.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	35277.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	36154.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	36154.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	9329.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9329.09		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	14196.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14196.76		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	18343.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18343.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	21934.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21934.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	25053.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25053.34		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	27798.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27798.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	30142.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30142.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	32095.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32095.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	ゲル°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	A	33683. 52	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	33683. 52		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
2F	A	34910. 59	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	34910. 59		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
1F	A	35779. 08	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	35779. 08		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25

U-5. 7必要保有水平耐力

- Ci : 層せん断力係数

ΣWi : 層重量 (kN)

Qud : 各階の水平力 (kN)

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

U : 用途係数 (1. 00)

* : Ds値の直接入力

+ : Ds値の割増がされている
- Fs : 剛性率に応じた数値

Fe : 偏心率に応じた数値

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

X 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1. 921	8983. 4	17258. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	4314. 7
10F	1. 554	16905. 9	26263. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	6565. 9
9F	1. 361	24940. 6	33935. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8483. 9
8F	1. 230	32995. 4	40578. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10144. 7
7F	1. 129	41050. 2	46348. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11587. 0
6F	1. 044	49266. 3	51427. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	12856. 8
5F	0. 970	57507. 8	55762. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	13940. 6
4F	0. 903	65749. 4	59375. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	14843. 8
3F	0. 841	74060. 1	62313. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	15578. 4
2F	0. 783	82456. 3	64583. 8	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	16146. 0
1F	0. 727	91011. 9	66190. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	16547. 6

X 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1. 921	8983. 4	17258. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	4314. 7
10F	1. 554	16905. 9	26263. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	6565. 9
9F	1. 361	24940. 6	33935. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8483. 9
8F	1. 230	32995. 4	40578. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10144. 7
7F	1. 129	41050. 2	46348. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11587. 0
6F	1. 044	49266. 3	51427. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	12856. 8
5F	0. 970	57507. 8	55762. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	13940. 6
4F	0. 903	65749. 4	59375. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	14843. 8
3F	0. 841	74060. 1	62313. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	15578. 4
2F	0. 783	82456. 3	64583. 8	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	16146. 0
1F	0. 727	91011. 9	66190. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	16547. 6

Y 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1. 921	8983. 4	17258. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	4314. 7
10F	1. 554	16905. 9	26263. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	6565. 9
9F	1. 361	24940. 6	33935. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8483. 9
8F	1. 230	32995. 4	40578. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10144. 7
7F	1. 129	41050. 2	46348. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11587. 0
6F	1. 044	49266. 3	51427. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	12856. 8
5F	0. 970	57507. 8	55762. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	13940. 6
4F	0. 903	65749. 4	59375. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	14843. 8
3F	0. 841	74060. 1	62313. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	15578. 4
2F	0. 783	82456. 3	64583. 8	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	16146. 0
1F	0. 727	91011. 9	66190. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	16547. 6

Y 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.921	8983.4	17258.6	1.000	1.000	1.000	0.25	4314.7
10F	1.554	16905.9	26263.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6565.9
9F	1.361	24940.6	33935.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8483.9
8F	1.230	32995.4	40578.9	1.000	1.000	1.000	0.25	10144.7
7F	1.129	41050.2	46348.1	1.000	1.000	1.000	0.25	11587.0
6F	1.044	49266.3	51427.2	1.000	1.000	1.000	0.25	12856.8
5F	0.970	57507.8	55762.5	1.000	1.000	1.000	0.25	13940.6
4F	0.903	65749.4	59375.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14843.8
3F	0.841	74060.1	62313.7	1.000	1.000	1.000	0.25	15578.4
2F	0.783	82456.3	64583.8	1.000	1.000	1.000	0.25	16146.0
1F	0.727	91011.9	66190.5	1.000	1.000	1.000	0.25	16547.6

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4481.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7066.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	9988.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	10694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2656.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	11195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	12109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	11804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	13178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	11749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	13090.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3785.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14677.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7072.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20045.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	9971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	10680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	11185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	12097.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	11800.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	13182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2949.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	11749.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	13093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9001.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	2579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1678.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2005.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3992.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3980.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4526.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4523.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3602.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3983.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5758.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3971.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30969.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33686.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6067.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1607.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1778.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2022.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3992.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3991.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2932.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2927.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26780.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5464.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	4055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5686.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5742.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30919.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3912.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	6326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5839.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34467.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	17258.6	1.000	0.25	4314.7		7464.1	1.72
10F	26263.7	1.000	0.25	6565.9		11358.6	1.72
9F	33935.6	1.000	0.25	8483.9		14676.6	1.72
8F	40578.9	1.000	0.25	10144.7		17549.8	1.72
7F	46348.1	1.000	0.25	11587.0		20044.9	1.72
6F	51427.2	1.000	0.25	12856.8		22241.5	1.72
5F	55762.5	1.000	0.25	13940.6		24116.4	1.72
4F	59375.3	1.000	0.25	14843.8		25678.9	1.72
3F	62313.7	1.000	0.25	15578.4		26949.8	1.72
2F	64583.8	1.000	0.25	16146.0		27931.5	1.72
1F	66190.5	1.000	0.25	16547.6		28626.4	1.72

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	17258.6	1.000	0.25	4314.7		7464.4	1.73
10F	26263.7	1.000	0.25	6565.9		11359.1	1.73
9F	33935.6	1.000	0.25	8483.9		14677.2	1.73
8F	40578.9	1.000	0.25	10144.7		17550.4	1.73
7F	46348.1	1.000	0.25	11587.0		20045.6	1.73
6F	51427.2	1.000	0.25	12856.8		22242.3	1.73
5F	55762.5	1.000	0.25	13940.6		24117.3	1.73
4F	59375.3	1.000	0.25	14843.8		25679.7	1.72
3F	62313.7	1.000	0.25	15578.4		26950.8	1.73
2F	64583.8	1.000	0.25	16146.0		27932.6	1.73
1F	66190.5	1.000	0.25	16547.6		28627.4	1.73

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	17258.6	1.000	0.25	4314.7		9002.0	2.08
10F	26263.7	1.000	0.25	6565.9		13699.0	2.08
9F	33935.6	1.000	0.25	8483.9		17700.5	2.08

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
8F	40578.9	1.000	0.25	10144.7		21165.7	2.08
7F	46348.1	1.000	0.25	11587.0		24174.9	2.08
6F	51427.2	1.000	0.25	12856.8		26824.1	2.08
5F	55762.5	1.000	0.25	13940.6		29085.4	2.08
4F	59375.3	1.000	0.25	14843.8		30969.8	2.08
3F	62313.7	1.000	0.25	15578.4		32502.5	2.08
2F	64583.8	1.000	0.25	16146.0		33686.5	2.08
1F	66190.5	1.000	0.25	16547.6		34524.5	2.08

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	17258.6	1.000	0.25	4314.7		8987.3	2.08
10F	26263.7	1.000	0.25	6565.9		13676.7	2.08
9F	33935.6	1.000	0.25	8483.9		17671.8	2.08
8F	40578.9	1.000	0.25	10144.7		21131.2	2.08
7F	46348.1	1.000	0.25	11587.0		24135.5	2.08
6F	51427.2	1.000	0.25	12856.8		26780.4	2.08
5F	55762.5	1.000	0.25	13940.6		29038.0	2.08
4F	59375.3	1.000	0.25	14843.8		30919.3	2.08
3F	62313.7	1.000	0.25	15578.4		32449.5	2.08
2F	64583.8	1.000	0.25	16146.0		33631.7	2.08
1F	66190.5	1.000	0.25	16547.6		34468.0	2.08

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

- X 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- X 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- Y 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
- Y 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）

保有耐力時

- X 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- X 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- Y 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
- Y 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

- Q：層せん断力(kN)層名位置と下層との間の階のせん断力
- U：層変位(cm)層名位置の計算階の最下層からの水平変位
- ΔU：層間変位(cm)層名位置と下層との水平変位の差分
- ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角	
466	12F	7943.9	104.0925	4.1294	1/	97
	11F	12088.9	99.9631	8.8107	1/	46
	10F	15620.2	91.1524	13.2239	1/	30
	9F	18678.0	77.9285	16.0180	1/	25
	8F	21333.5	61.9105	15.4110	1/	26
	7F	23671.3	46.4995	12.1872	1/	33
	6F	25666.8	34.3123	10.9422	1/	37
	5F	27329.8	23.3701	9.1882	1/	44
	4F	28682.3	14.1820	6.6724	1/	60
	3F	29727.2	7.5096	4.9793	1/	80
	2F	30466.7	2.5302	2.5302	1/	181

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
466	12F	7944.0	104.0925	4.1294	1/ 97
	11F	12089.0	99.9631	8.8104	1/ 46
	10F	15620.4	91.1527	13.2236	1/ 30
	9F	18678.2	77.9291	16.0178	1/ 25
	8F	21333.8	61.9113	15.4113	1/ 26
	7F	23671.6	46.4999	12.1889	1/ 33
	6F	25667.2	34.3110	10.9435	1/ 37
	5F	27330.1	23.3675	9.1883	1/ 44
	4F	28682.7	14.1792	6.6716	1/ 60
	3F	29727.6	7.5077	4.9785	1/ 80
	2F	30467.1	2.5292	2.5292	1/ 181

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
341	12F	9427.1	124.8663	3.1099	1/ 129
	11F	14345.8	121.7564	5.0520	1/ 80
	10F	18536.4	116.7044	7.8534	1/ 51
	9F	22165.1	108.8510	11.6064	1/ 34
	8F	25316.4	97.2445	14.4875	1/ 28
	7F	28090.7	82.7570	15.0973	1/ 26
	6F	30458.8	67.6597	16.0081	1/ 25
	5F	32432.2	51.6516	15.8814	1/ 25
	4F	34037.2	35.7702	14.2900	1/ 28
	3F	35277.2	21.4803	12.5027	1/ 32
	2F	36154.8	8.9775	8.9775	1/ 51

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
331	12F	9329.1	124.4196	3.1624	1/ 126
	11F	14196.8	121.2572	5.0371	1/ 80
	10F	18343.8	116.2201	7.4139	1/ 54
	9F	21934.8	108.8061	10.9454	1/ 37
	8F	25053.3	97.8608	13.6918	1/ 30
	7F	27798.8	84.1689	14.4210	1/ 28
	6F	30142.3	69.7479	15.6861	1/ 26
	5F	32095.2	54.0619	16.0027	1/ 25
	4F	33683.5	38.0591	14.7514	1/ 27
	3F	34910.6	23.3077	13.2972	1/ 30
	2F	35779.1	10.0106	10.0106	1/ 46

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
205	12F	7464.1	45.7918	2.0747	1/ 193
	11F	11358.6	43.7170	4.1040	1/ 98
	10F	14676.6	39.6131	6.4760	1/ 62
	9F	17549.7	33.1371	8.0113	1/ 50
	8F	20044.9	25.1258	6.7904	1/ 60
	7F	22241.5	18.3354	4.1410	1/ 97
	6F	24116.4	14.1944	3.7679	1/ 106
	5F	25678.9	10.4266	3.6072	1/ 111
	4F	26949.8	6.8194	2.9510	1/ 136
	3F	27931.5	3.8684	2.4616	1/ 162
	2F	28626.4	1.4068	1.4068	1/ 325

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
205	12F	7464.4	45.7918	2.0727	1/ 193
	11F	11359.1	43.7191	4.1023	1/ 98
	10F	14677.2	39.6169	6.4754	1/ 62
	9F	17550.4	33.1415	8.0116	1/ 50
	8F	20045.6	25.1299	6.7917	1/ 60
	7F	22242.3	18.3382	4.1425	1/ 97
	6F	24117.3	14.1957	3.7692	1/ 106
	5F	25679.9	10.4265	3.6079	1/ 111
	4F	26950.8	6.8186	2.9509	1/ 136
	3F	27932.6	3.8677	2.4612	1/ 163
	2F	28627.4	1.4065	1.4065	1/ 325

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
300	12F	9002.0	67.0124	2.6709	1/ 150
	11F	13699.0	64.3414	3.9554	1/ 102
	10F	17700.6	60.3861	5.4732	1/ 73
	9F	21165.7	54.9129	7.2451	1/ 55
	8F	24174.9	47.6677	7.9097	1/ 52
	7F	26824.1	39.7580	7.3209	1/ 55
	6F	29085.4	32.4371	7.8909	1/ 51
	5F	30969.8	24.5462	8.0261	1/ 50
	4F	32502.5	16.5201	7.0347	1/ 57
	3F	33686.5	9.4854	5.8766	1/ 68
	2F	34524.5	3.6088	3.6088	1/ 127

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
302	12F	8987.3	67.4591	2.7163	1/ 147
	11F	13676.7	64.7428	4.1041	1/ 98
	10F	17671.8	60.6387	5.6156	1/ 71
	9F	21131.2	55.0231	7.3362	1/ 55
	8F	24135.5	47.6869	7.9759	1/ 51
	7F	26780.4	39.7110	7.3487	1/ 54
	6F	29038.0	32.3622	7.9021	1/ 51
	5F	30919.4	24.4602	8.0159	1/ 50
	4F	32449.5	16.4443	6.9660	1/ 57
	3F	33631.7	9.4783	5.8345	1/ 69
	2F	34468.3	3.6437	3.6437	1/ 126

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：466
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：466
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：341
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：331

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：205
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：205
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：300
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：302

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 15:43