

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 0
データベース番号 : 6. 5. 0. 0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 16:01 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	17
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	30
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	30
I-1.4 部材	Ⅲ－	40
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	40
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	42
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	43
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	43
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	43
I-2.1.1 コンクリート	Ⅲ－	43
I-2.1.2 鉄筋	Ⅲ－	44
I-2.1.3 鉄骨	Ⅲ－	44
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	44
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	44
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	44
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	44
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	44
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	44
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	45
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	45
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	45
I-3.4 重量	Ⅲ－	46
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	46
I-3.5 地震力	Ⅲ－	46
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	46

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	46
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	59
I-4	モデル化	Ⅲ－	62
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	62
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	63
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	63
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	72
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	83
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	83
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	83
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	83
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	83
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	83
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	83
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	83
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	84
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	84
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	84
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	84
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	84
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	84
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	84
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	85
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	85
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	86
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	86
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	86
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	86
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	86
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	86
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	87
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	87
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	88
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	88
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	88
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	88
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	98
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	104
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	104

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 111
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 118
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 118
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 124
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 124
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 134
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 141
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 141
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 151
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 151
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 155
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 183
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 222
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 222
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 230
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 232
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 232
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 232
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 280
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 303
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 303
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 305
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 306
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 306
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 307
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 307
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 308
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 308
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 320
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 320
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 320
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 321
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 331
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 340
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 344
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 344
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 351
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 358
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 358
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 387
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 407
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 412
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 412

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 412
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 412
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 412
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 414
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 414
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 414
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 416
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 416
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 435
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 454
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 454
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 473
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 492
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 492
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 511
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 511
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 511
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 513
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 513
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 532
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 551
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 570
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 570
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 589
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 589
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 589
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 641
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 667
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 704
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 704
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 709
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 724
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 724
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 743
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 750
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 766
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 769
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 770
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 770
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 778
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 779
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 779
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 782
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 783
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 783

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 783
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 783

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 12階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		48.000 m		建物高さ	48.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	2	スパン
	階 数	地 上	12	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		48.000	m
	軒の高さ		48.000	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		0.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-150.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
12F	400. 0	400. 0	13F	60. 0	13F	-3. 0
11F	400. 0	400. 0	12F	60. 0	12F	-3. 0
10F	400. 0	405. 0	11F	60. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	400. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	405. 0	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	80. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	400. 0	6F	80. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	80. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	80. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	80. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	445. 0	2F	80. 0	2F	-3. 0
			1F	170. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1620. 0	1620. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	13F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

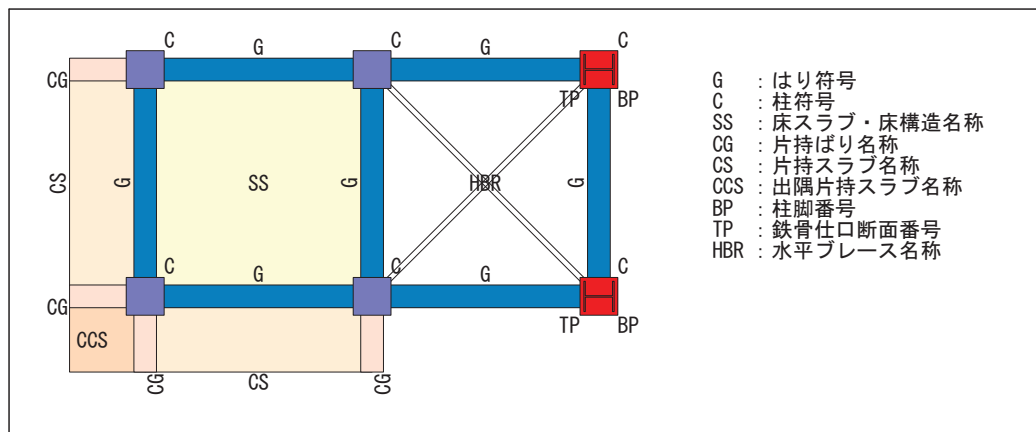


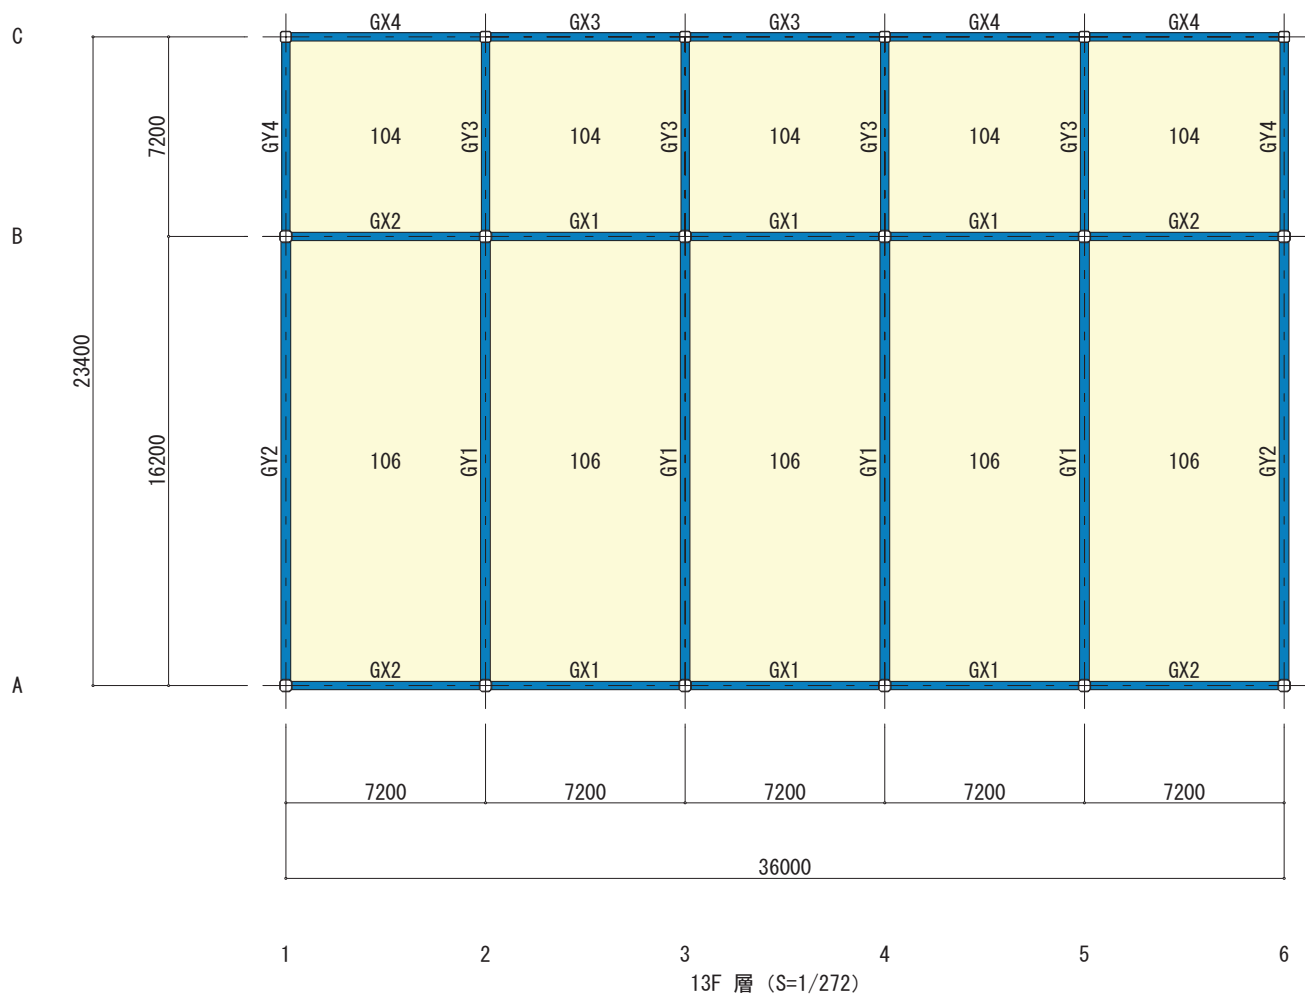


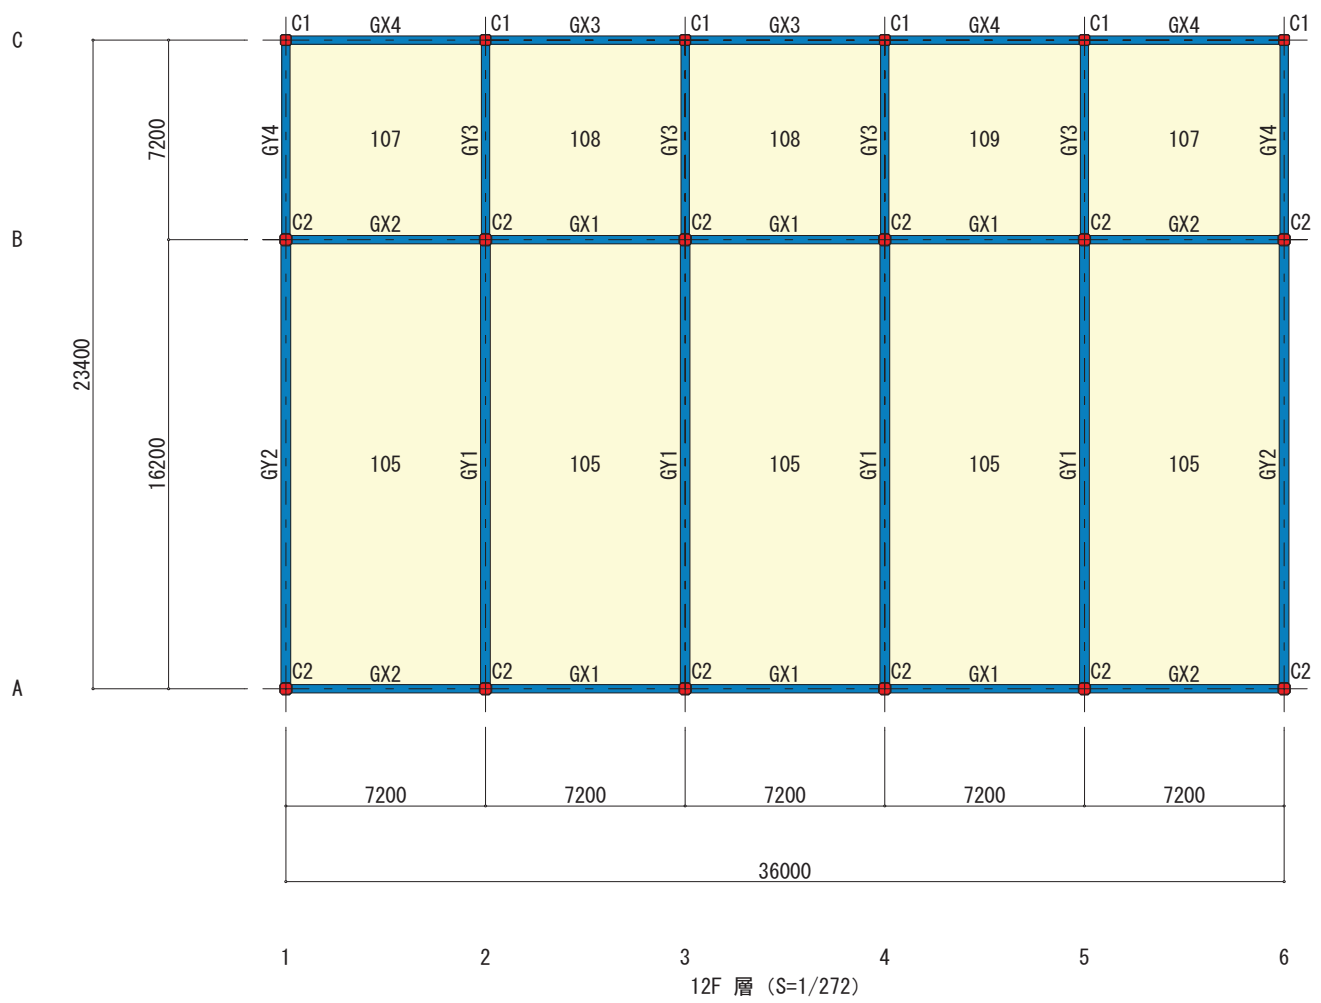


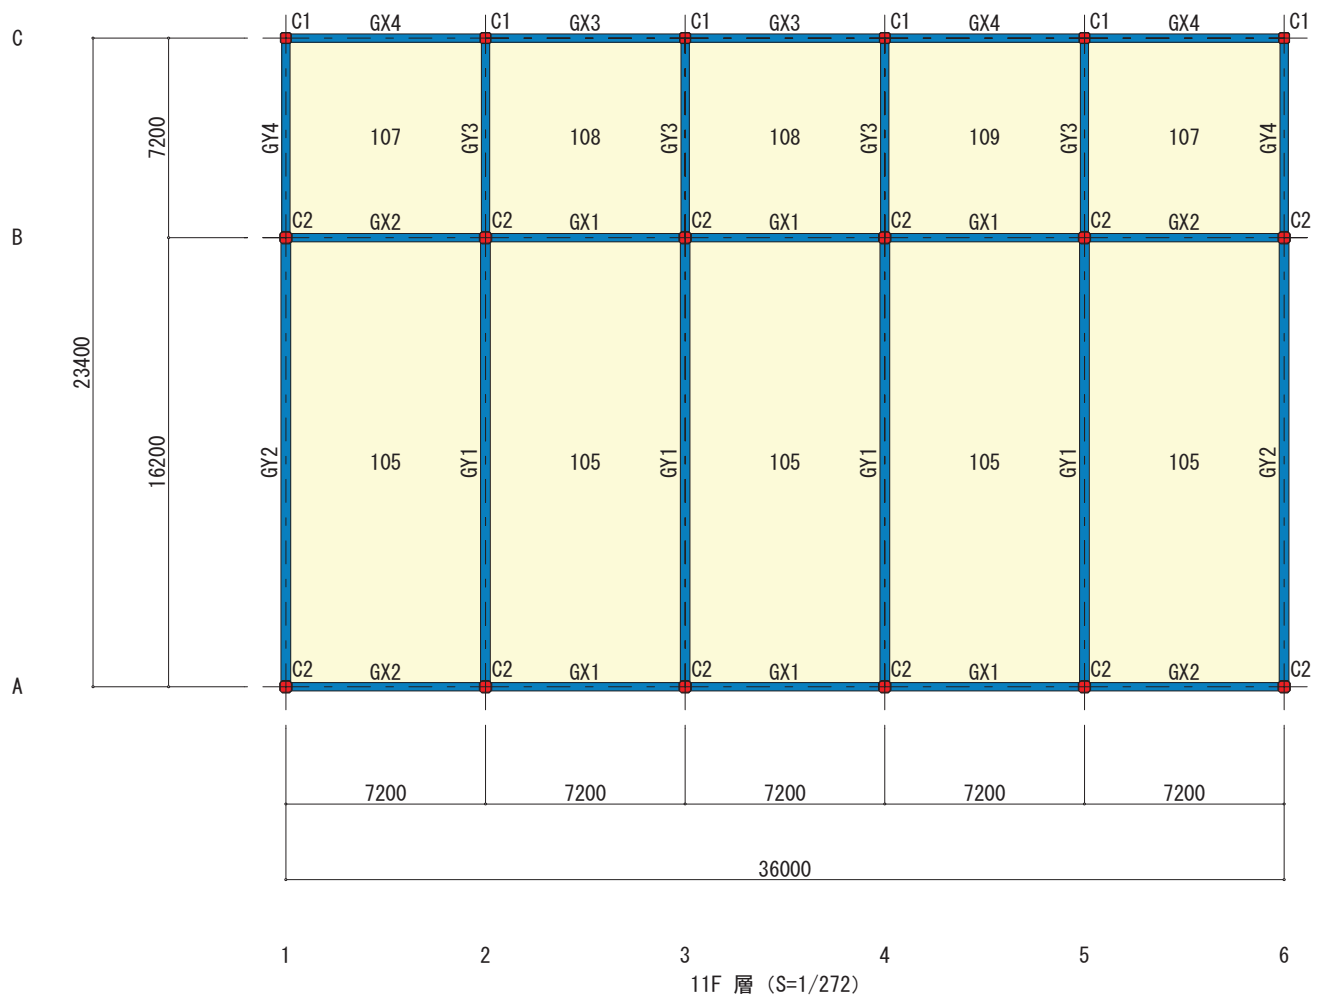


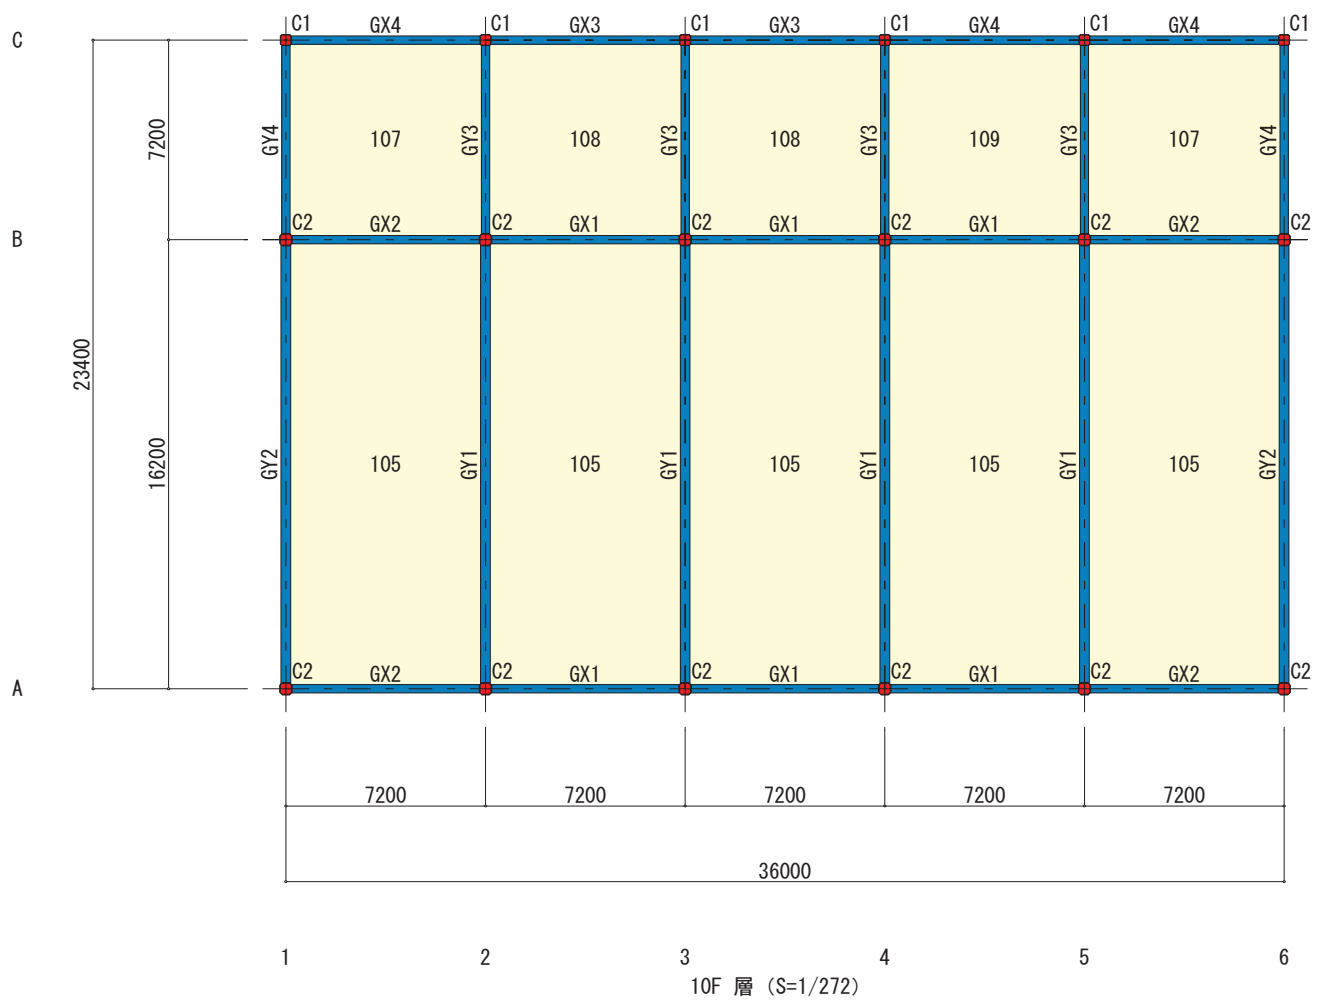


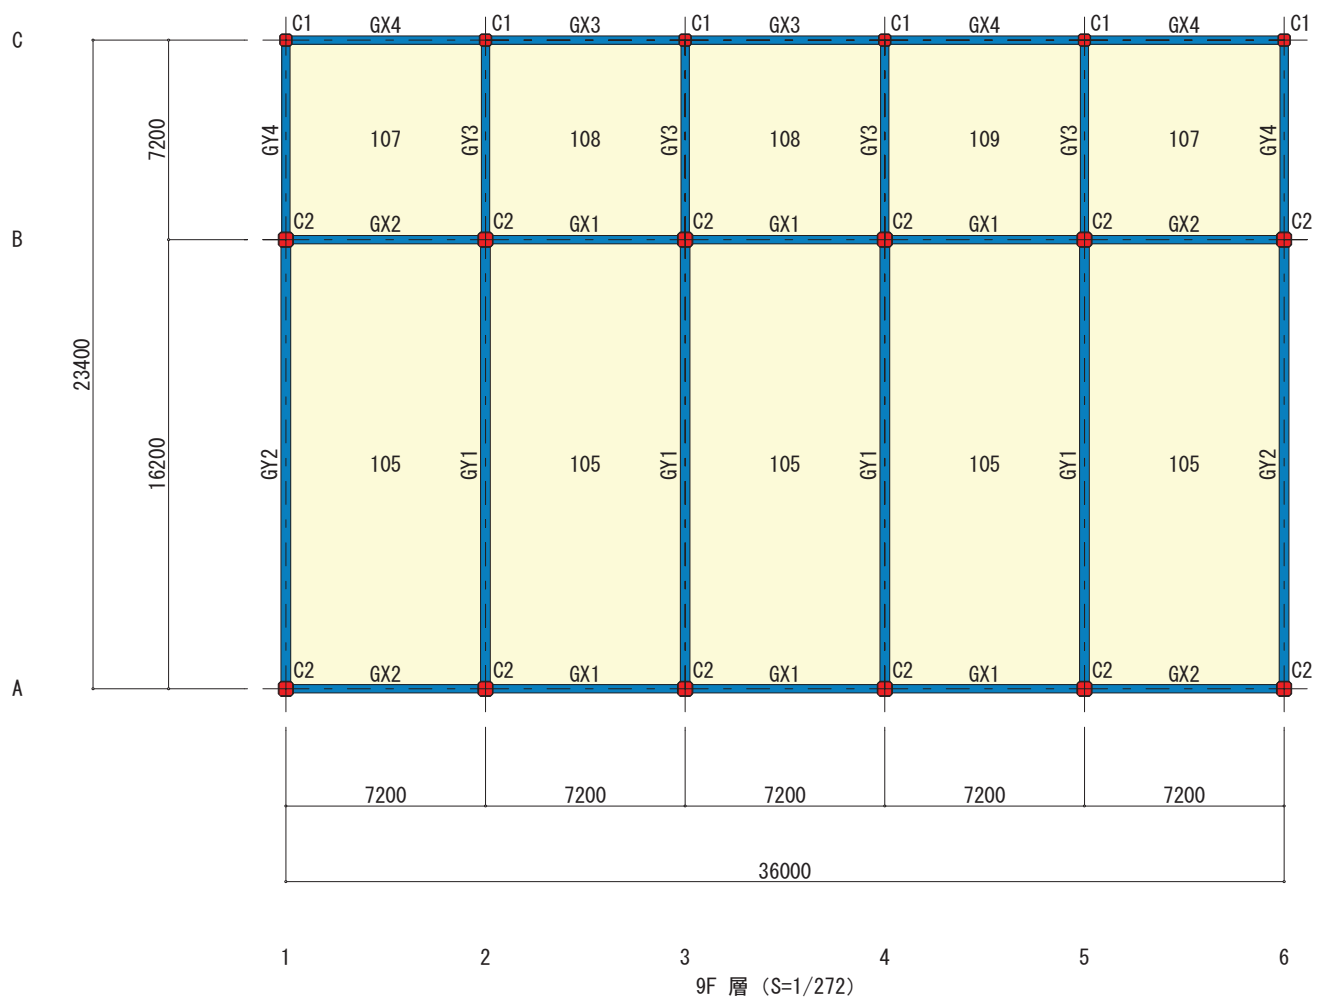


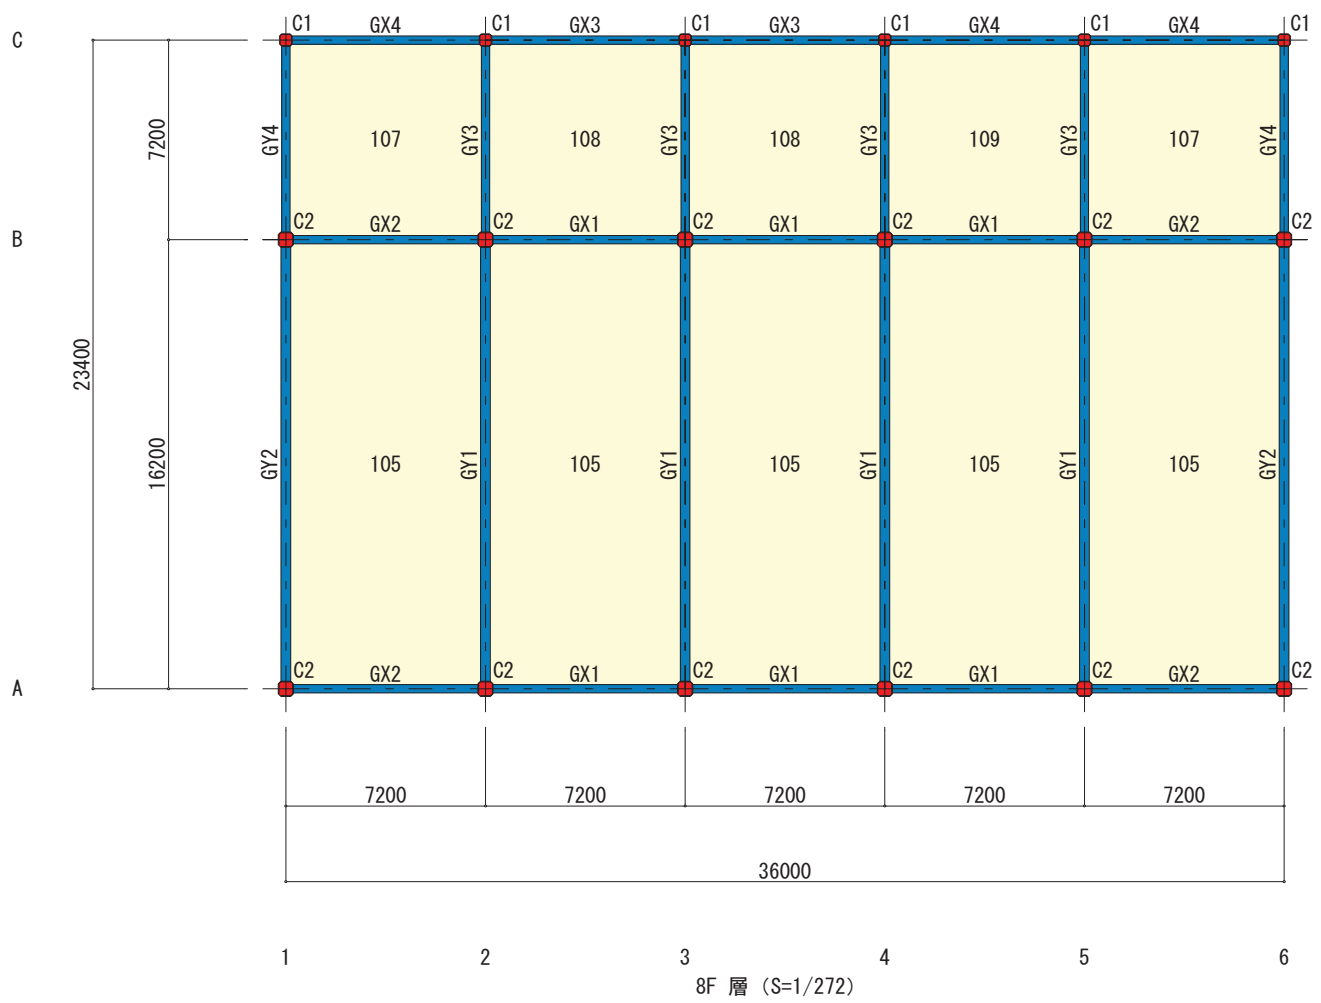


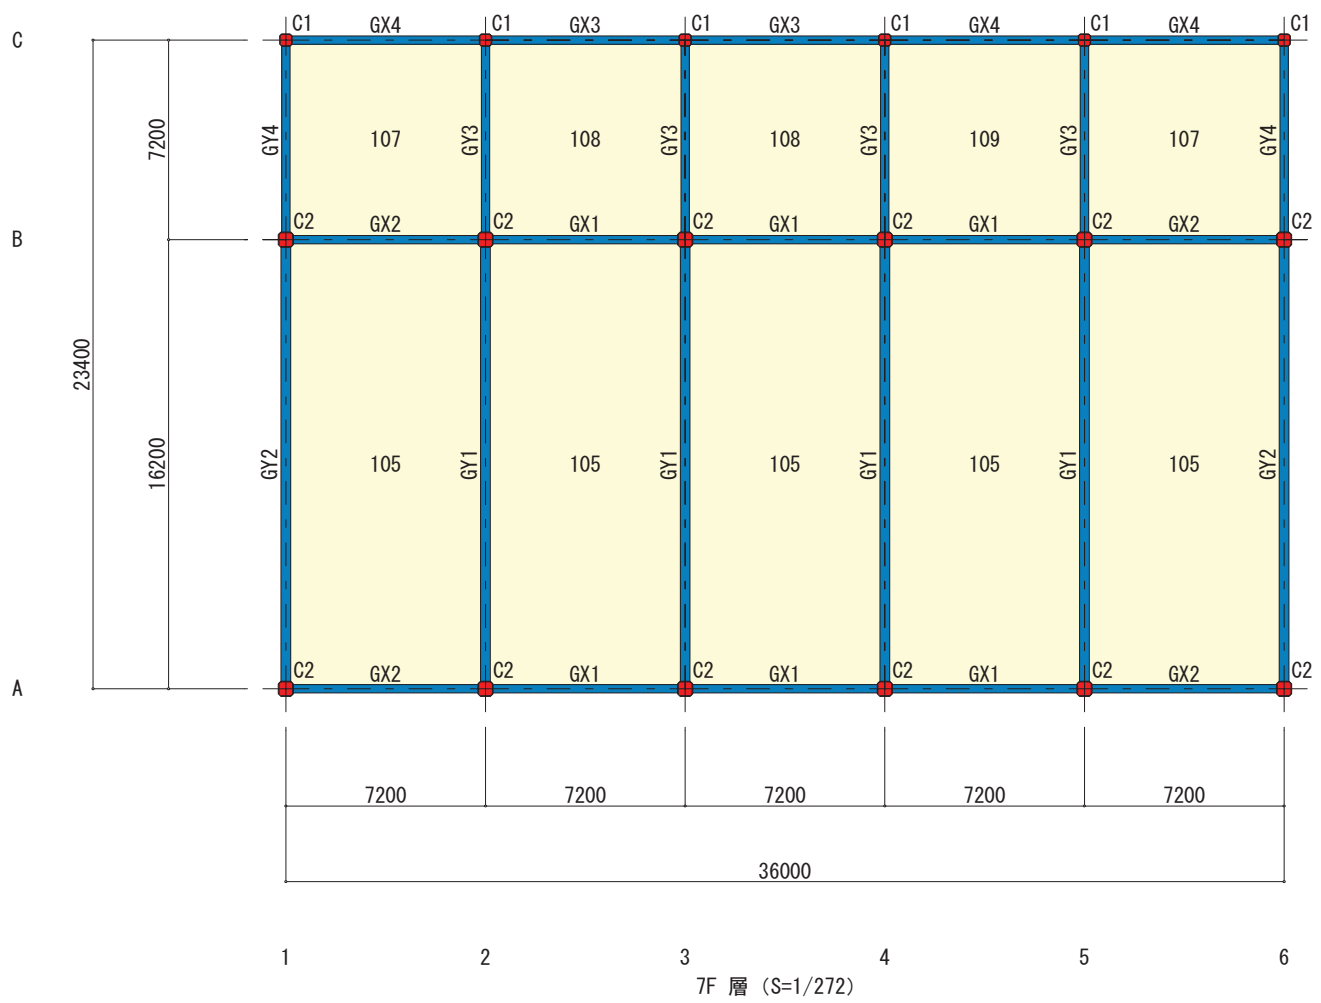


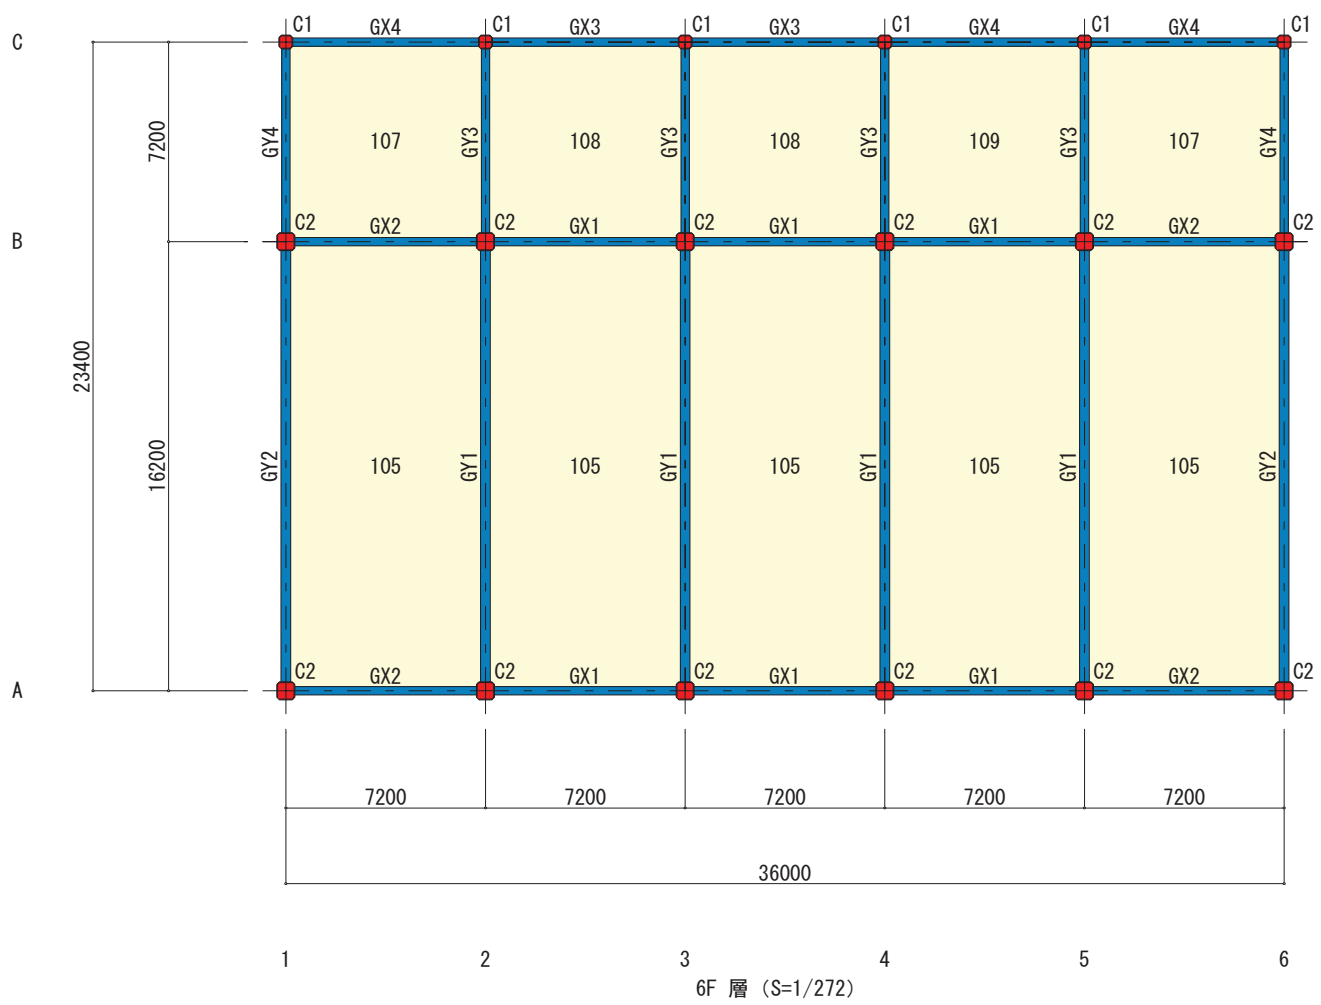


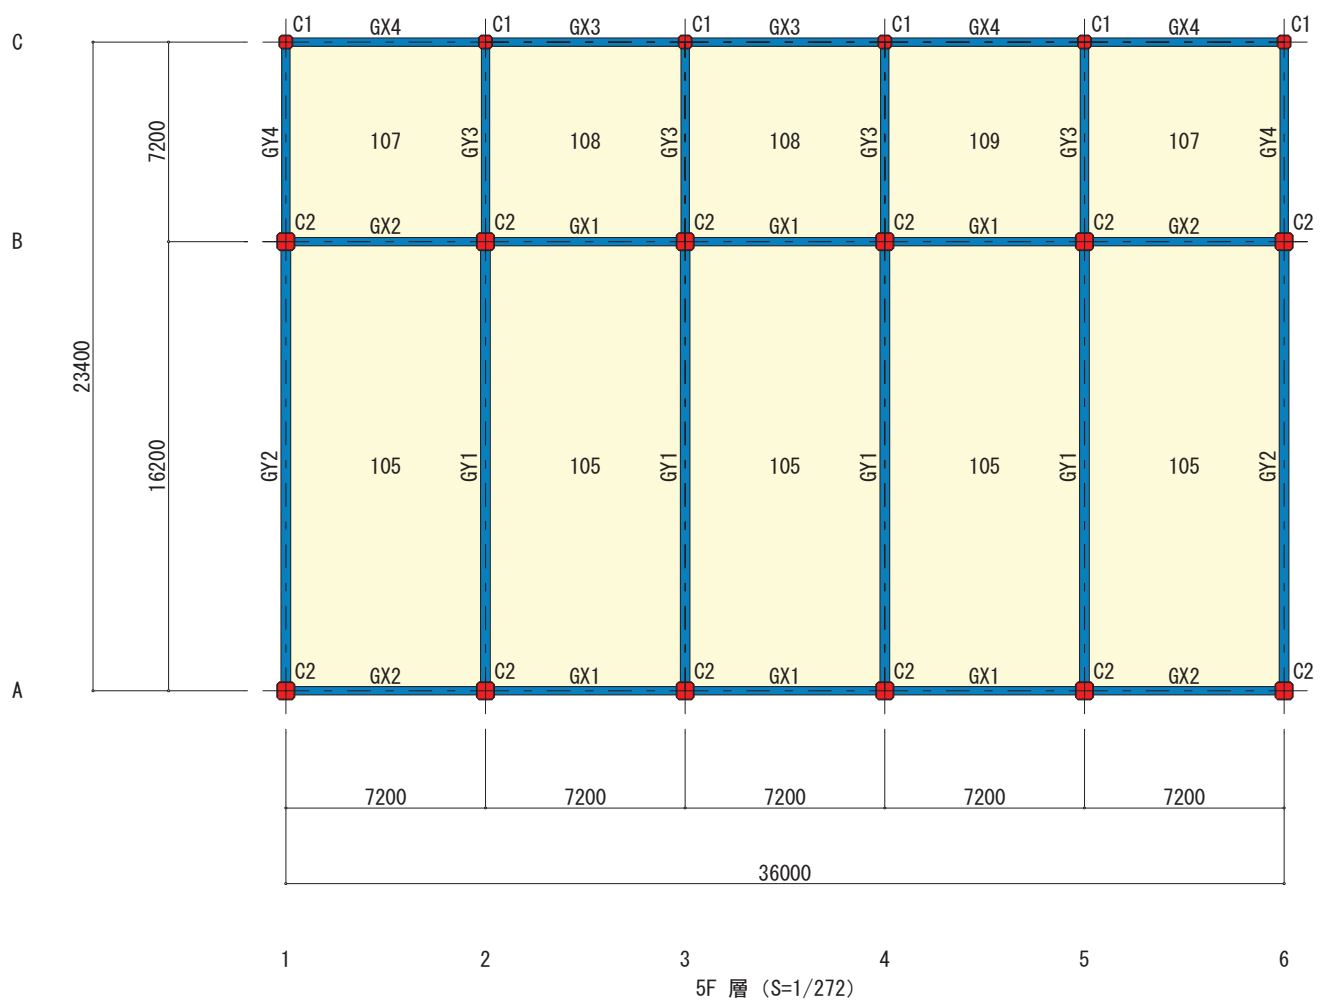

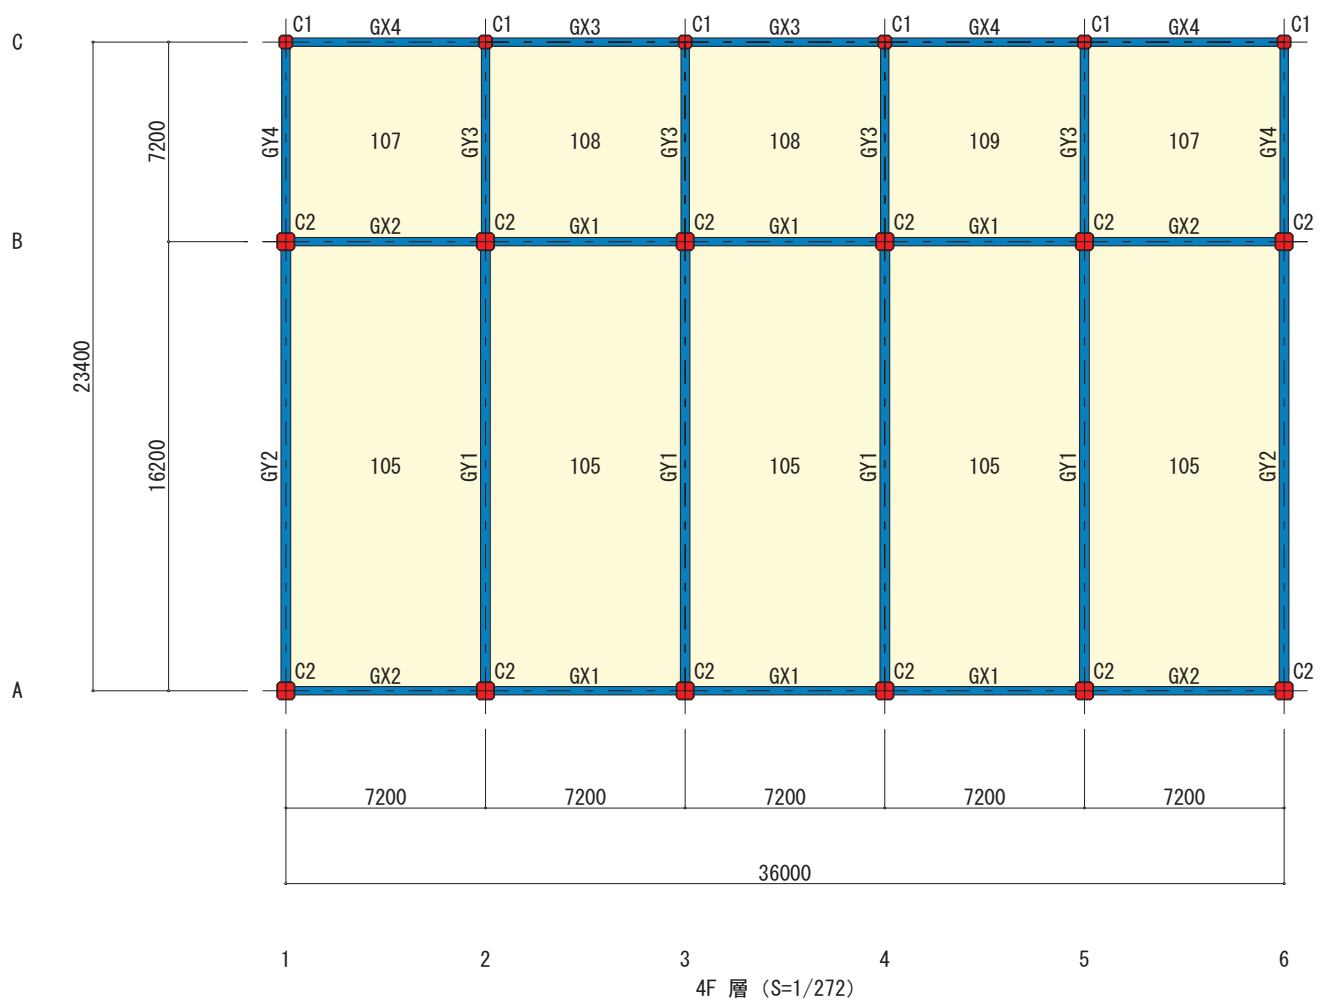


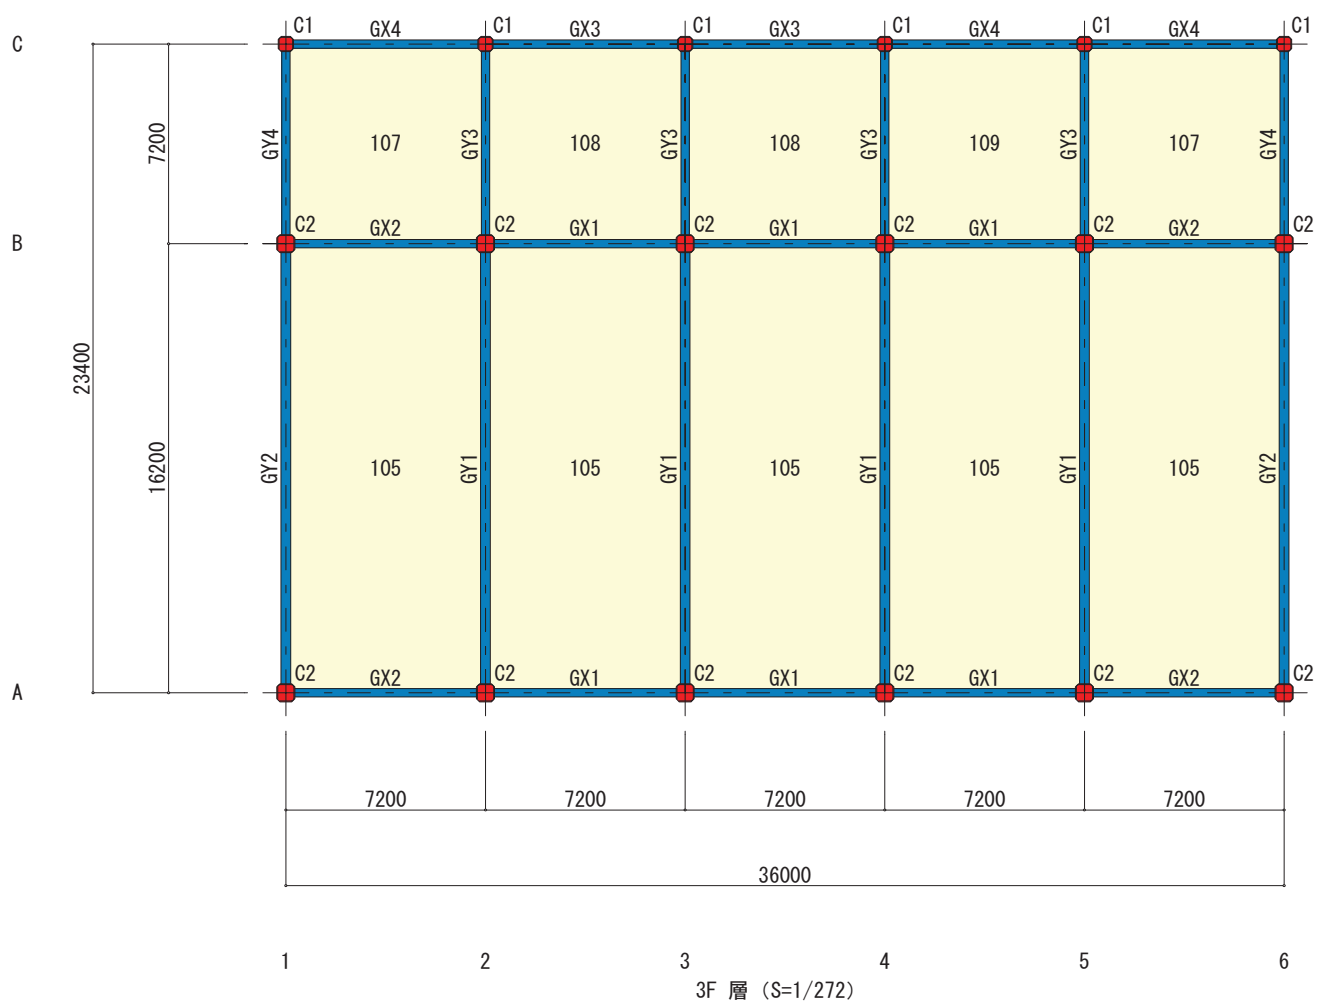


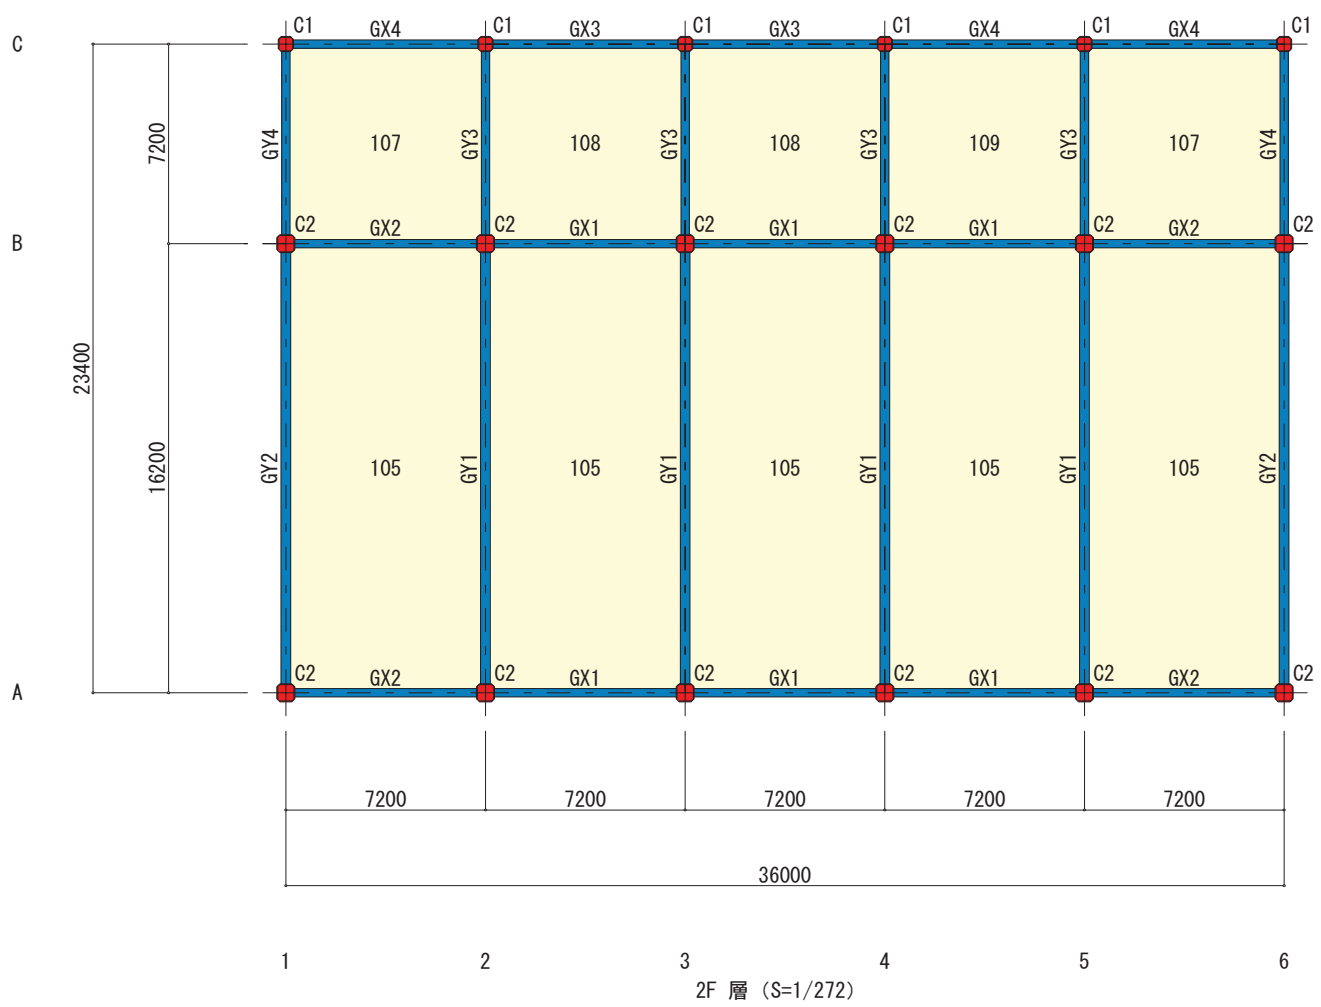


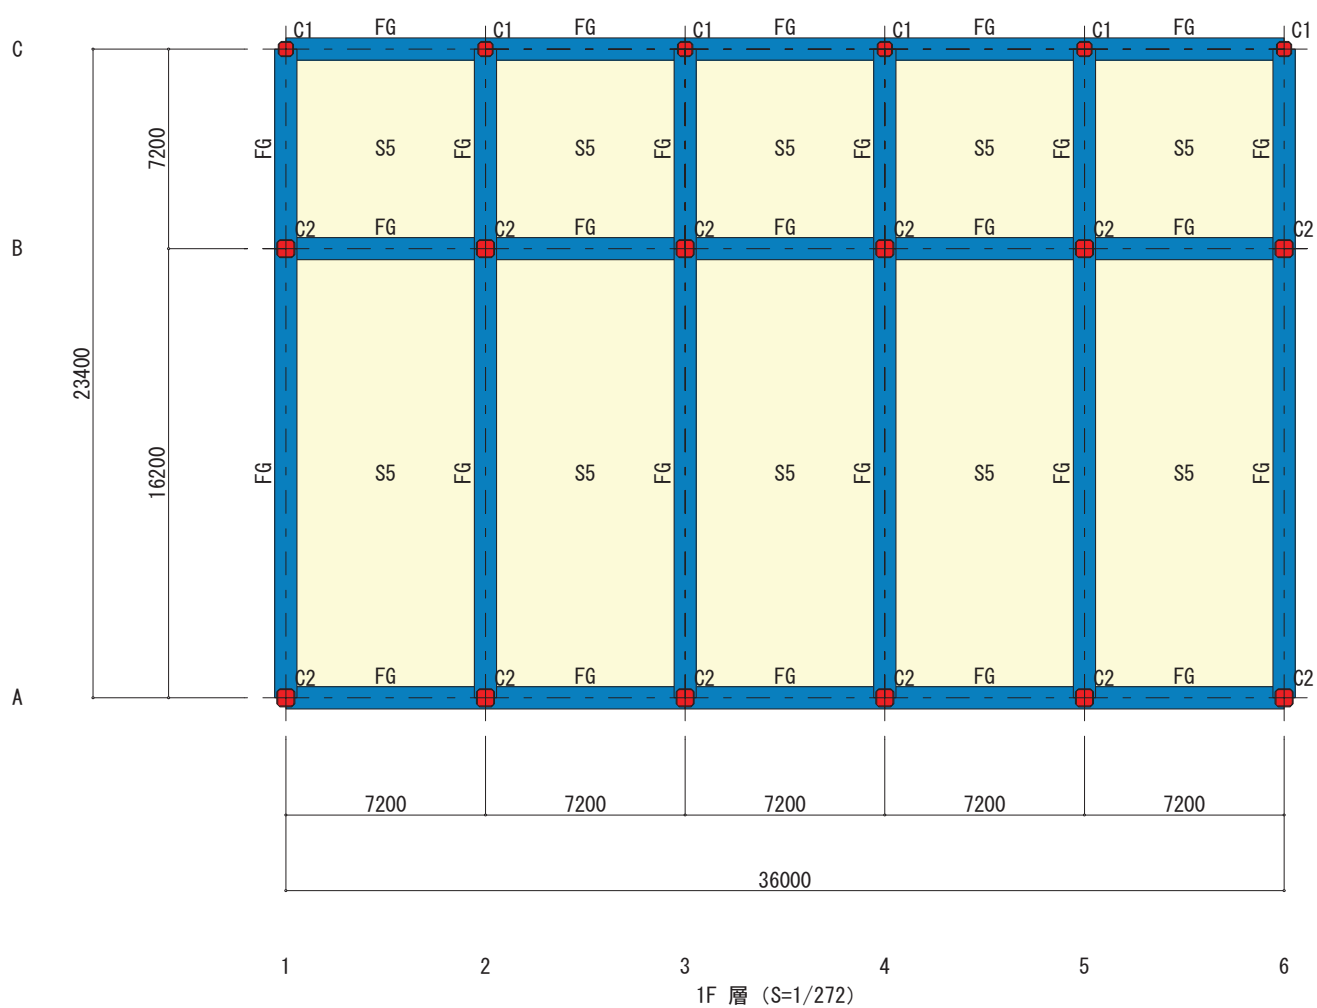



I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置

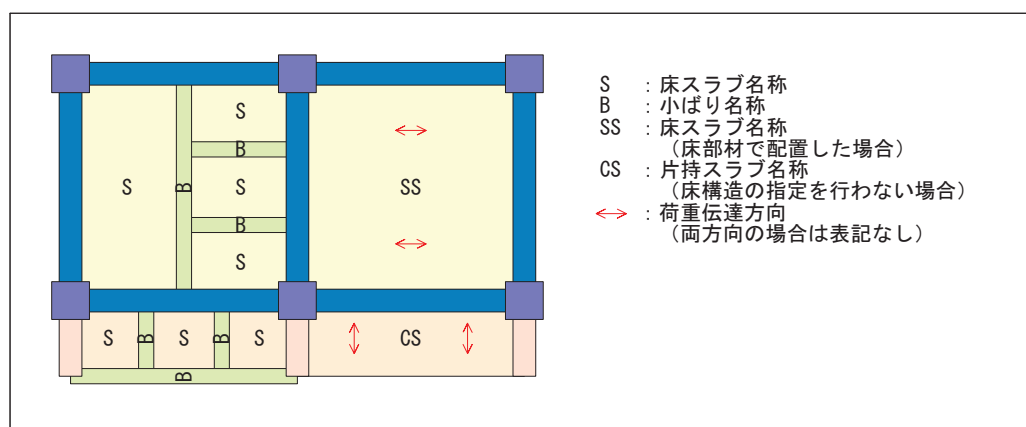


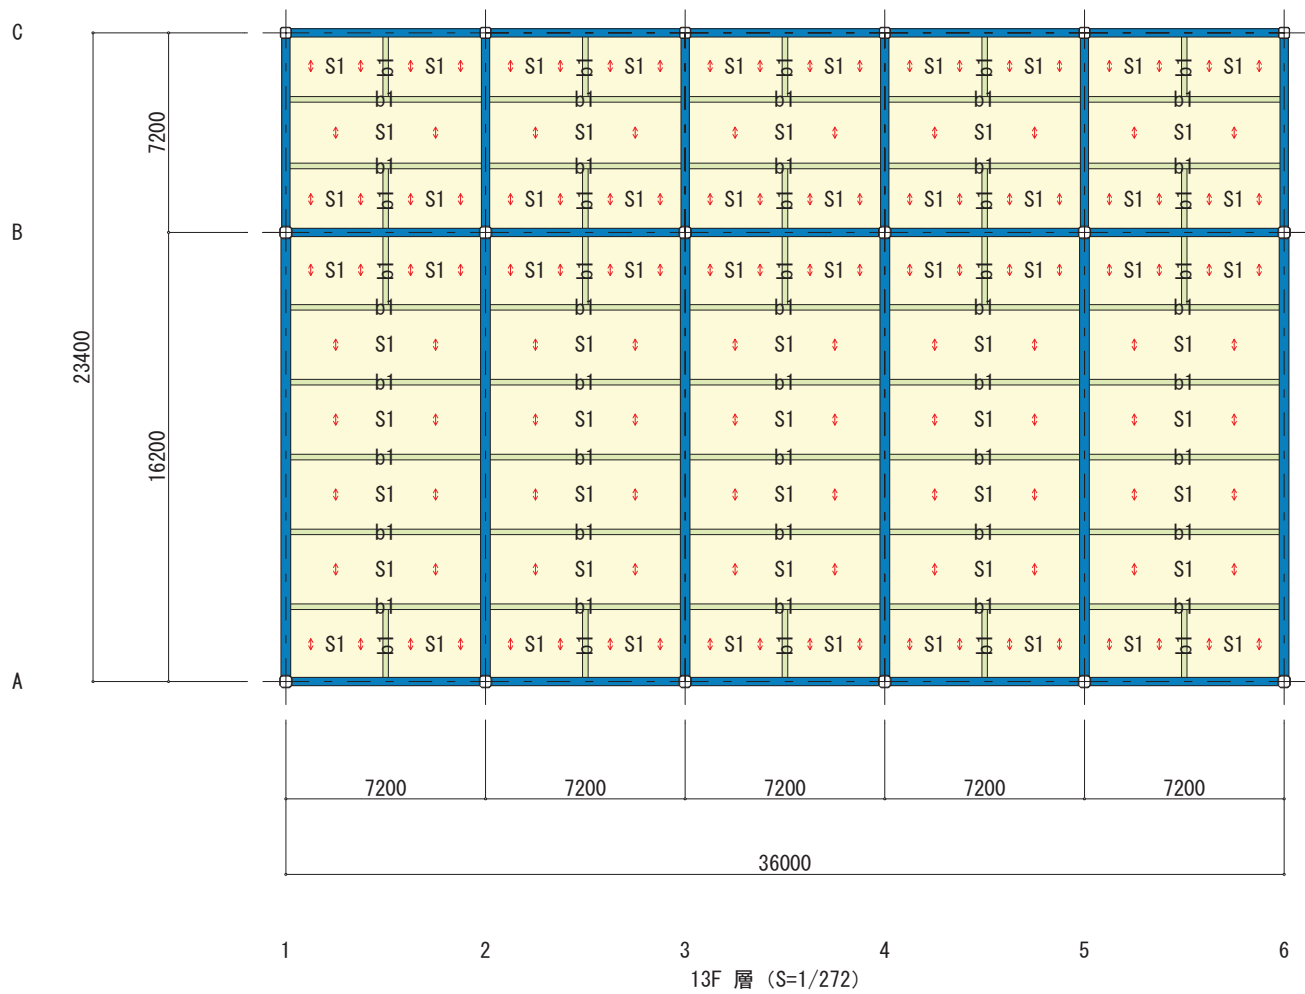


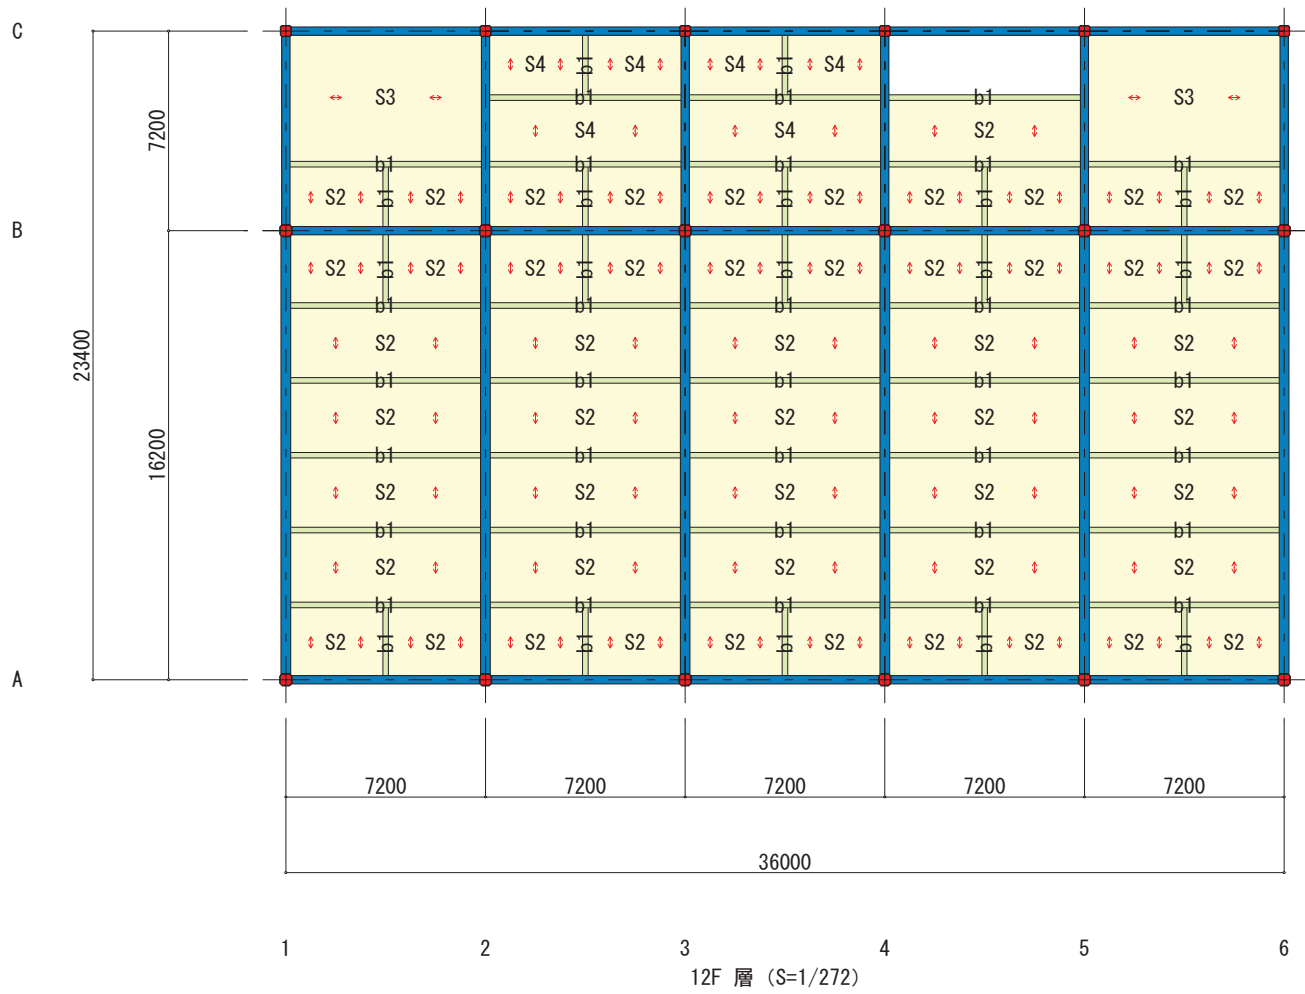


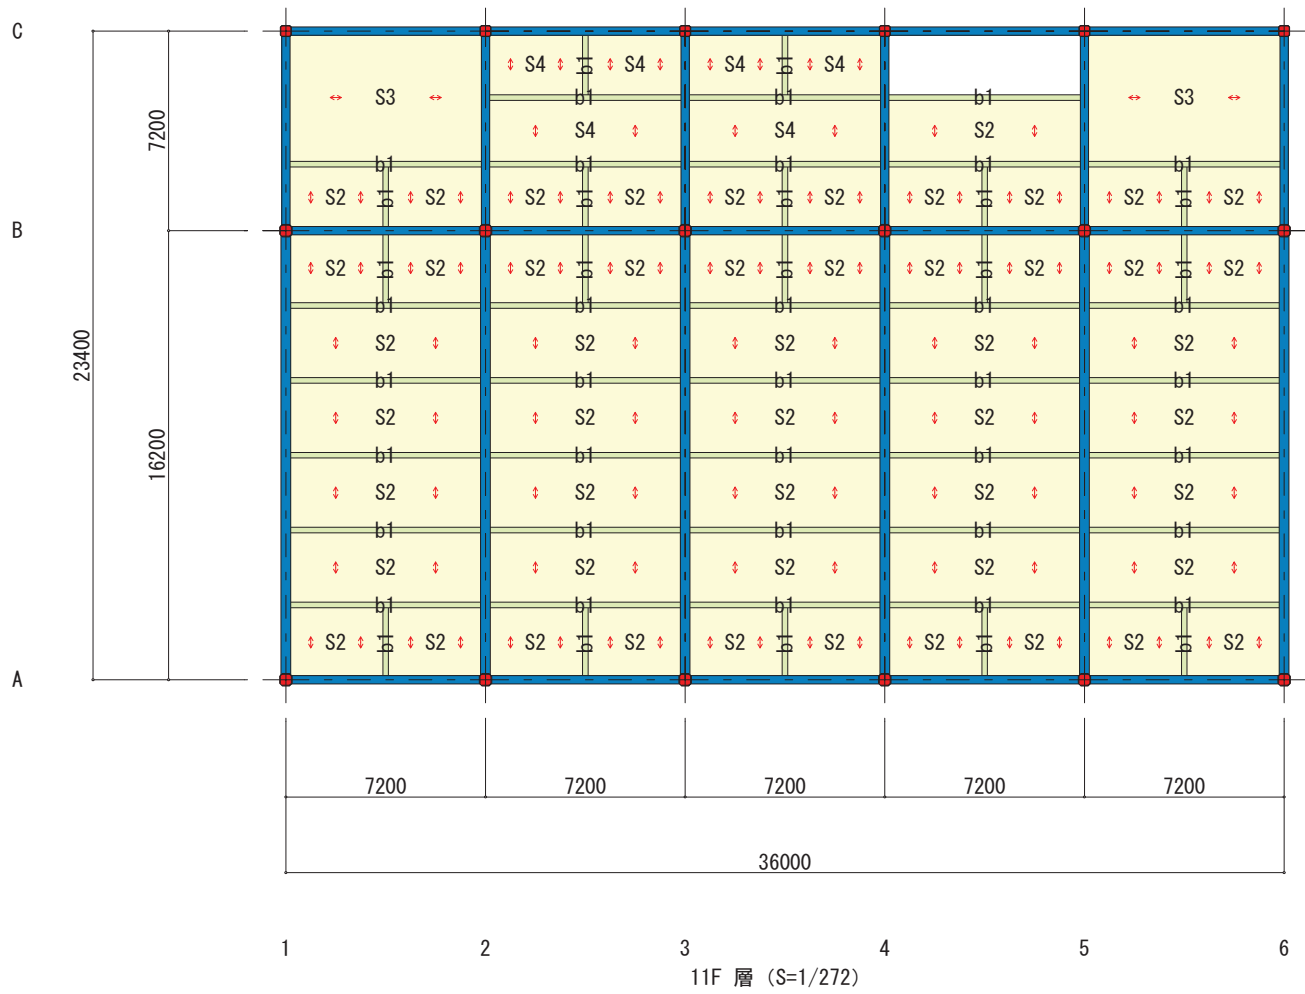


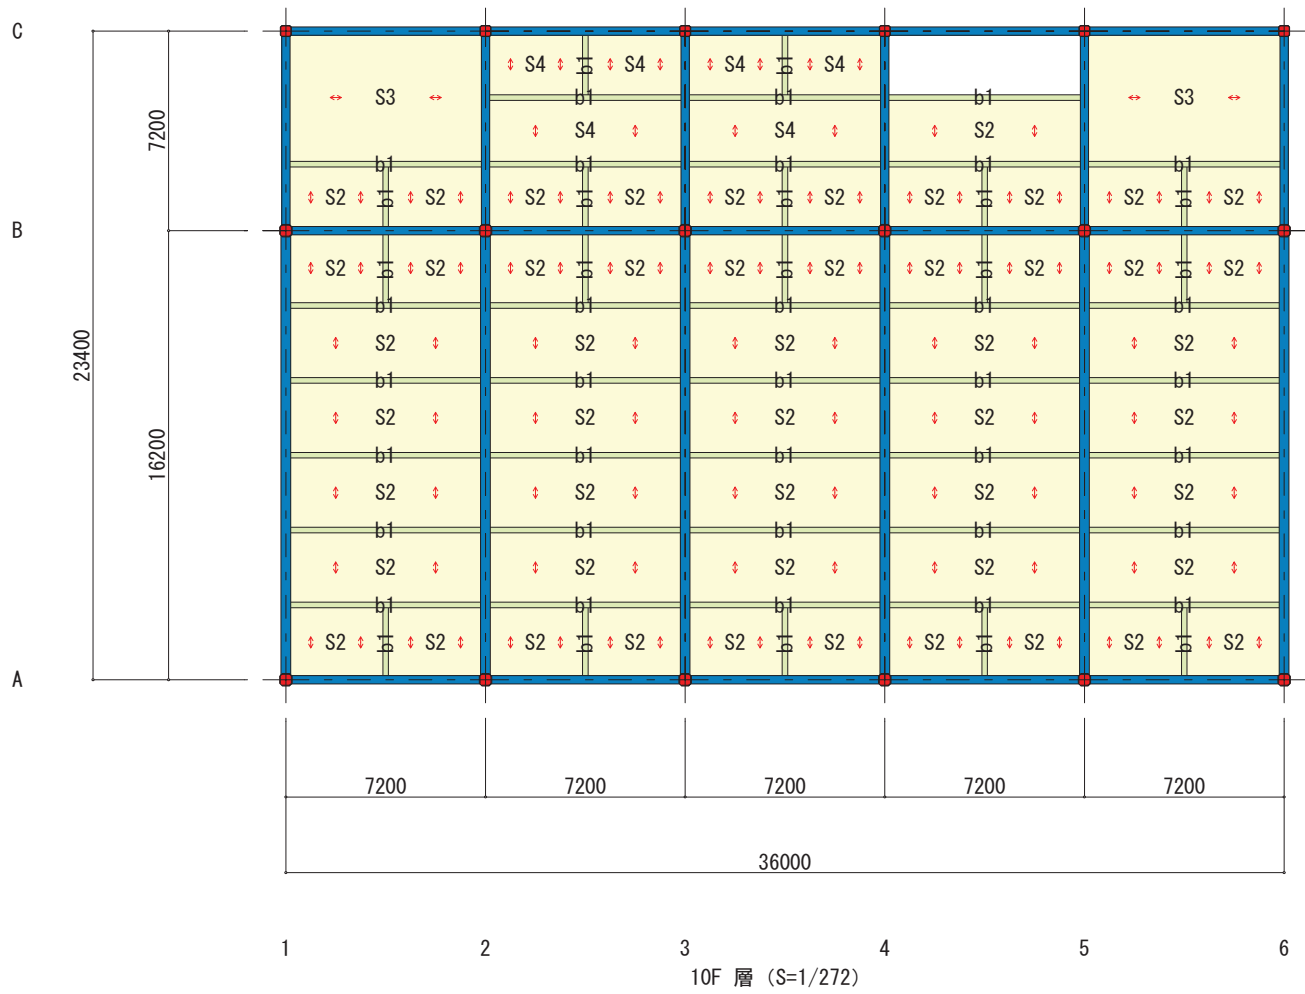


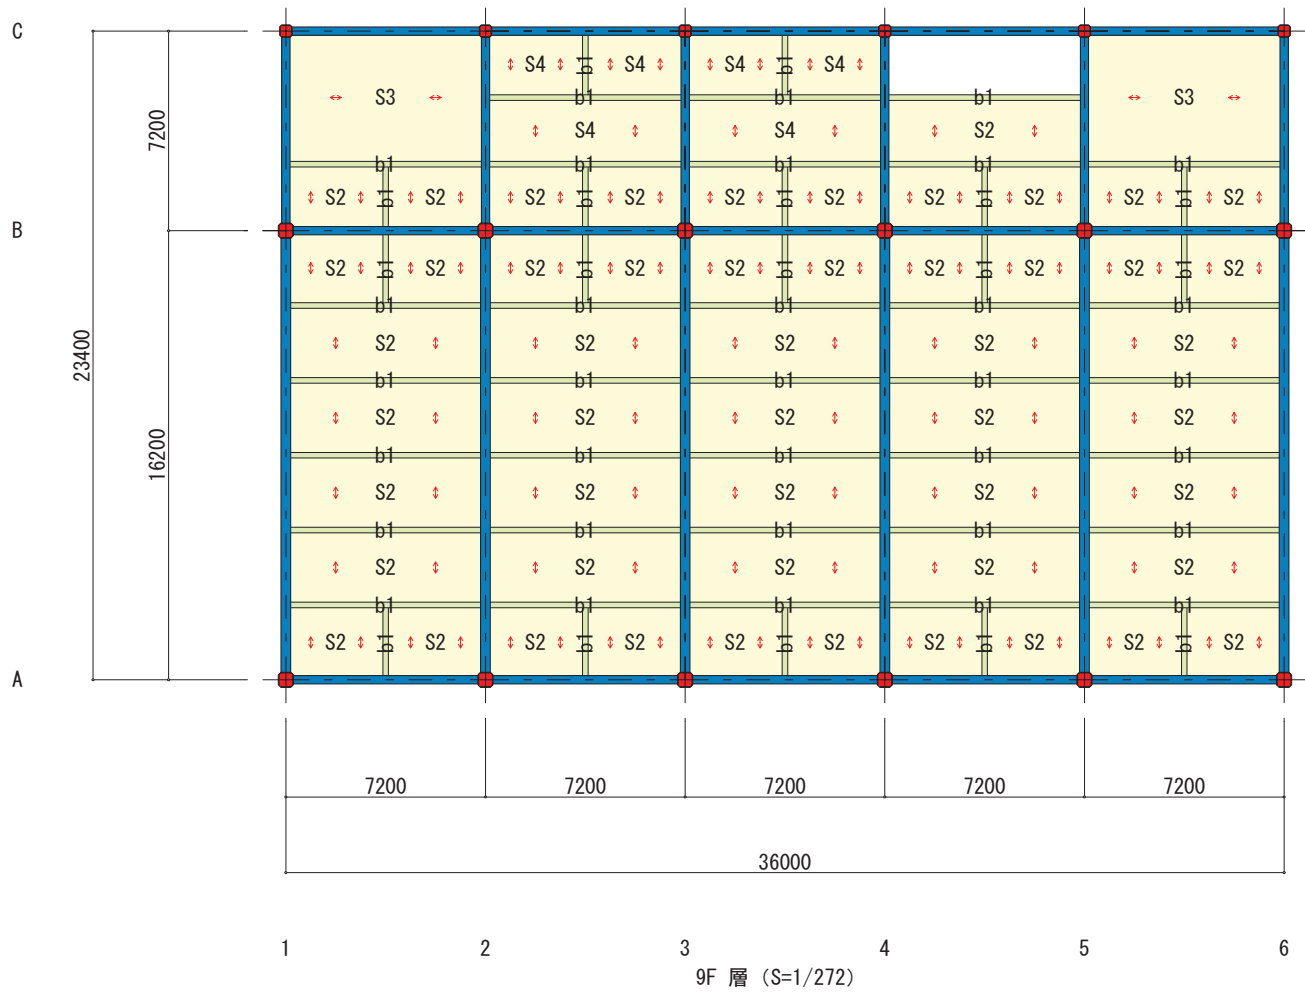


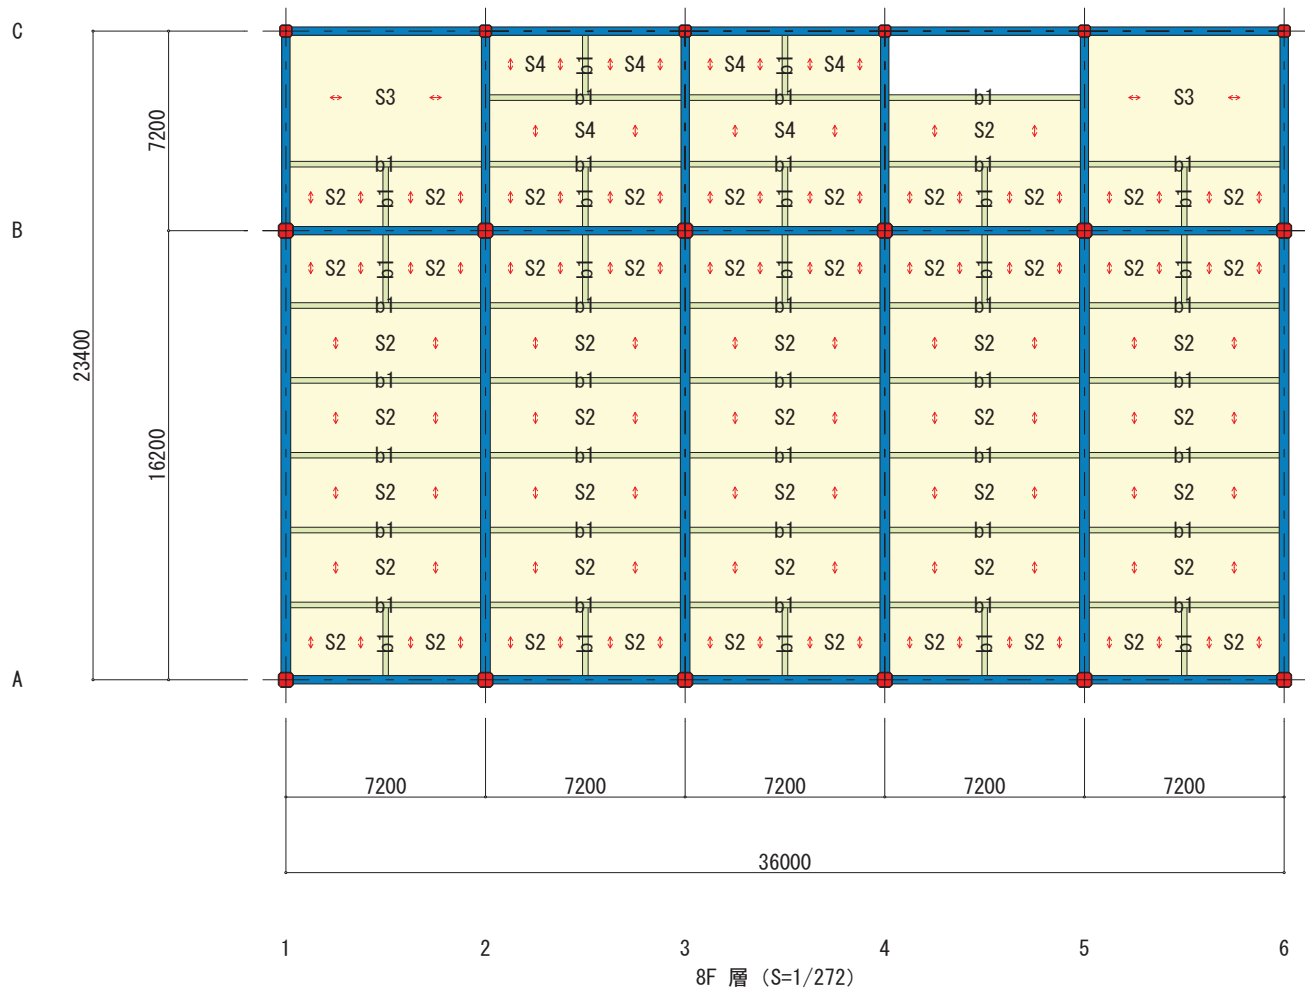


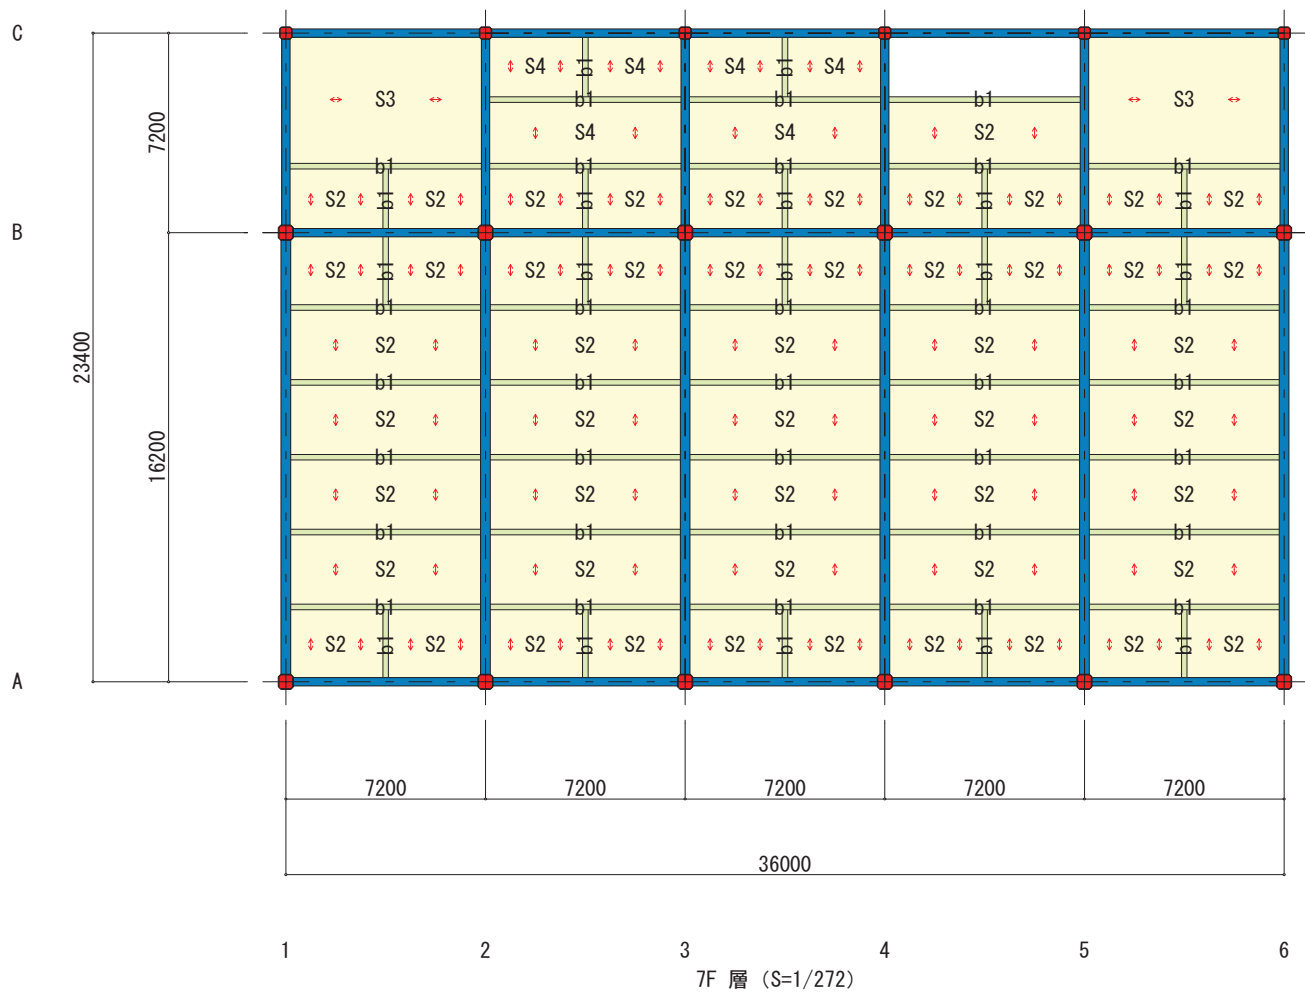


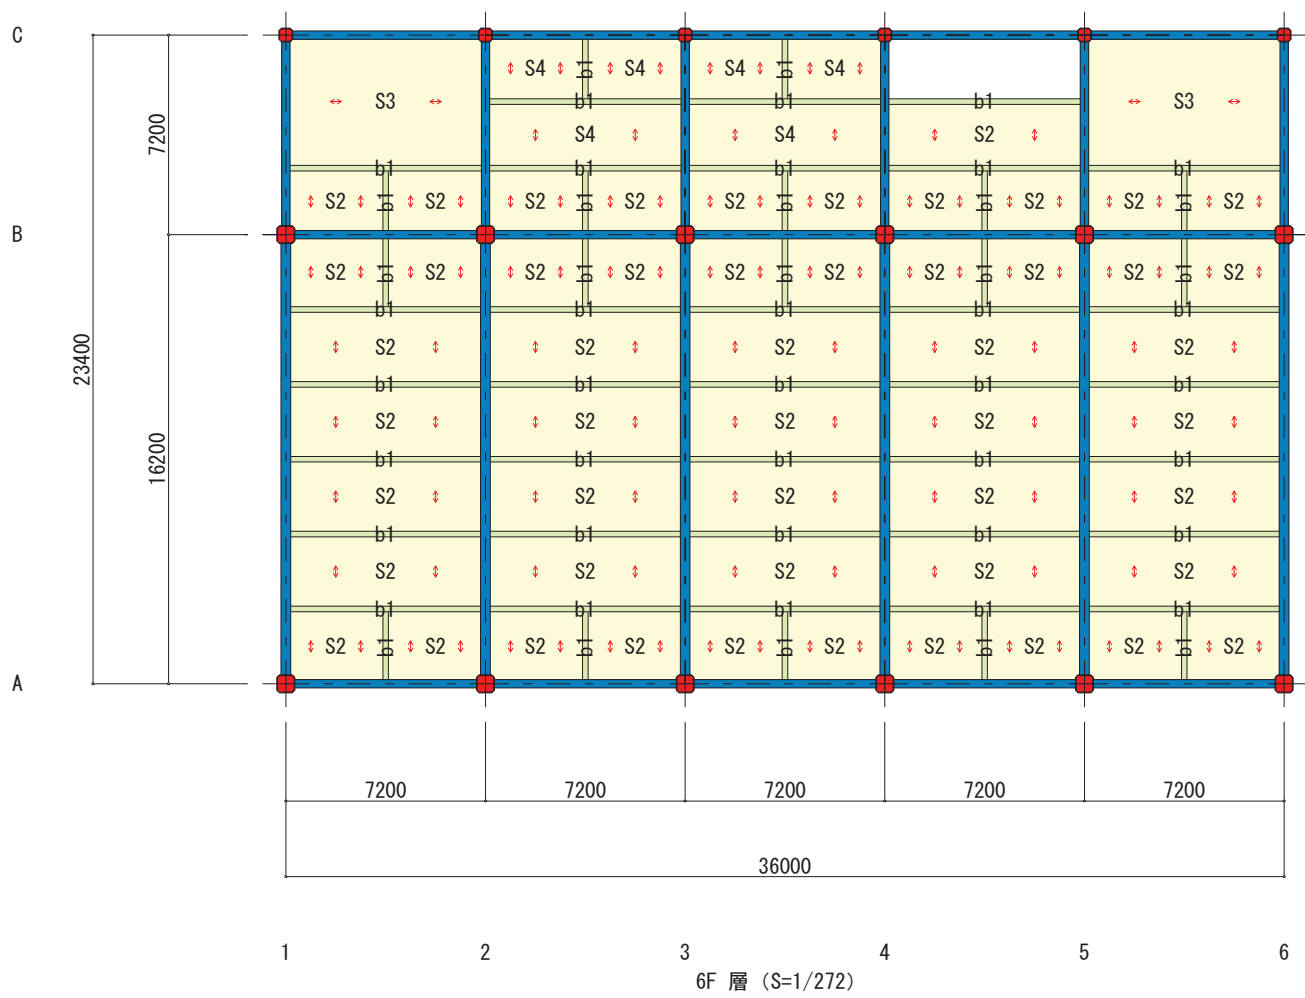


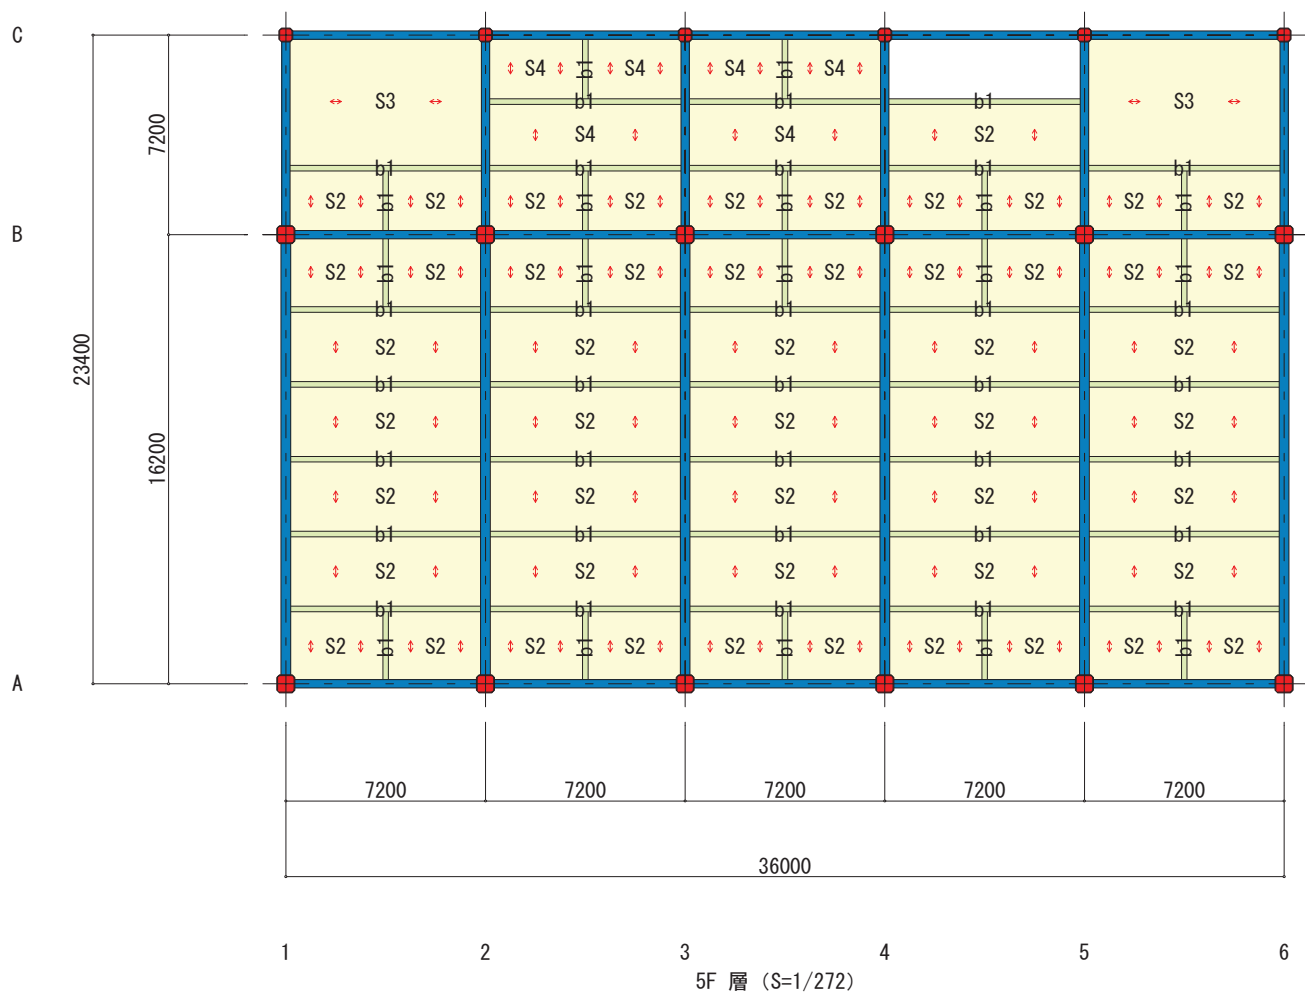

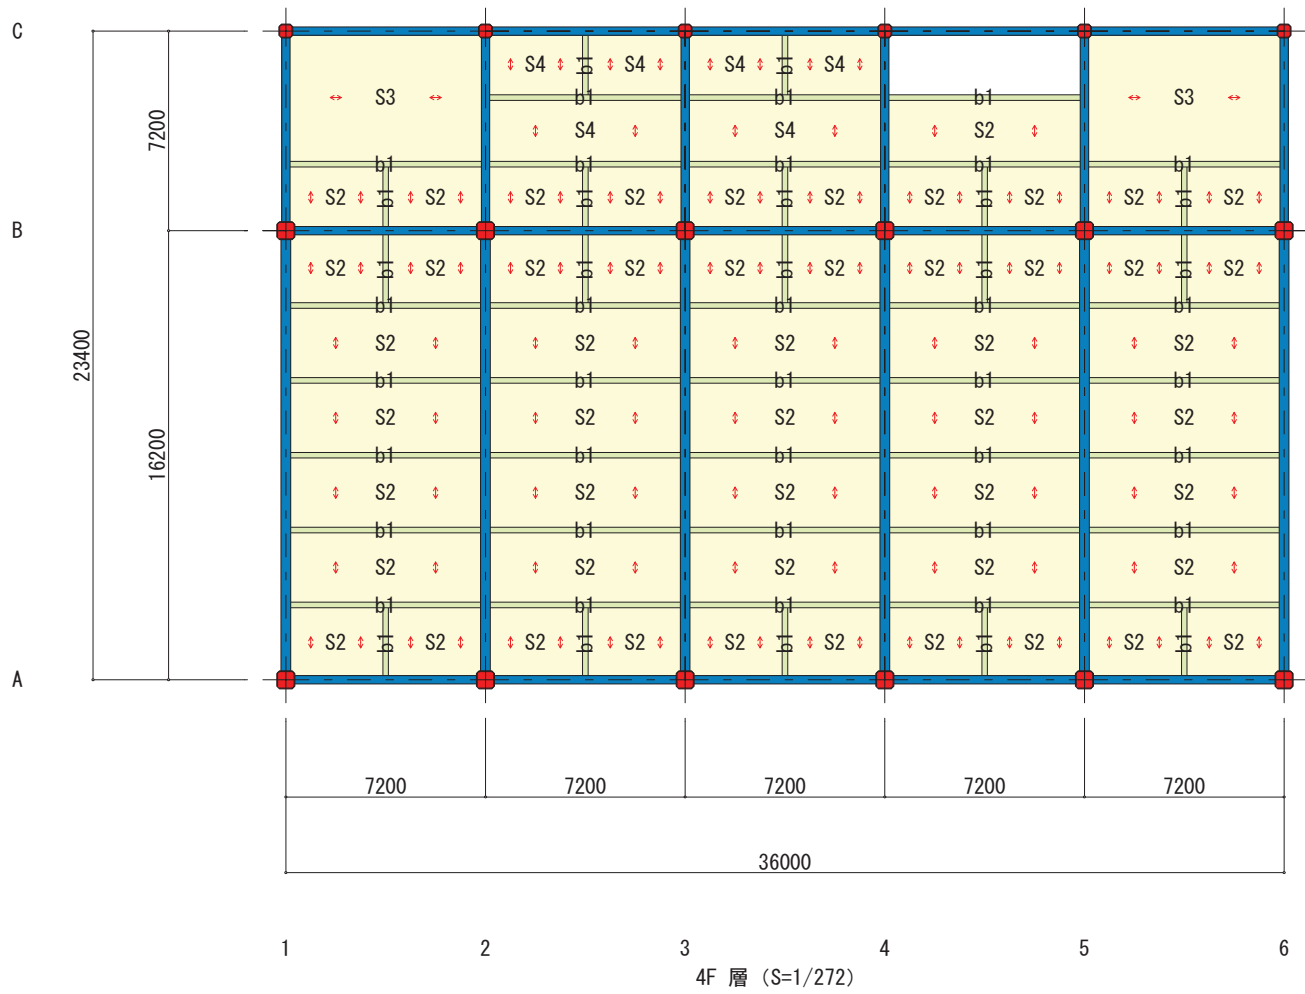

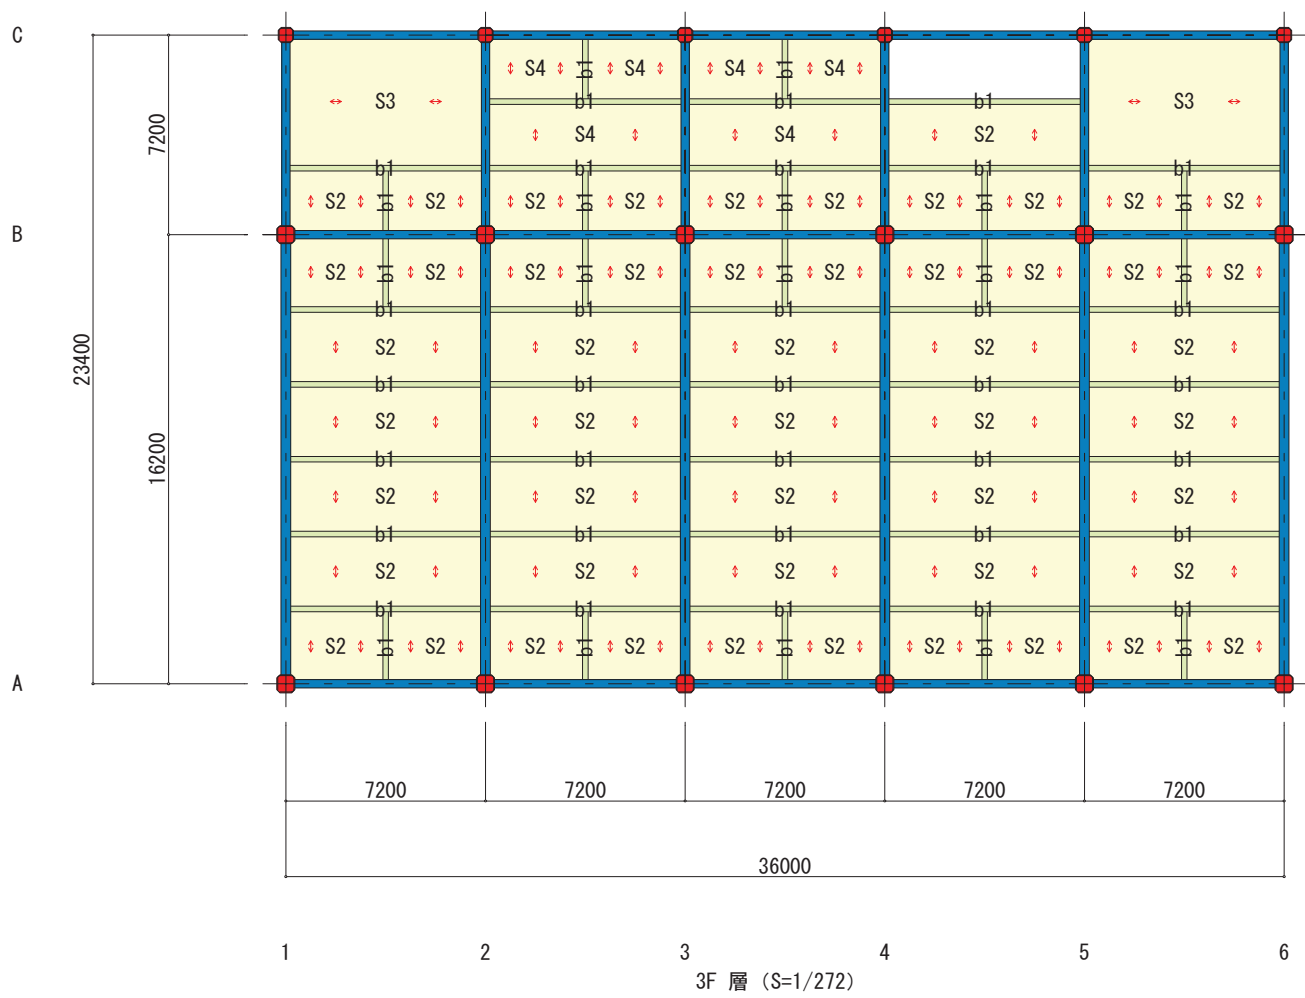


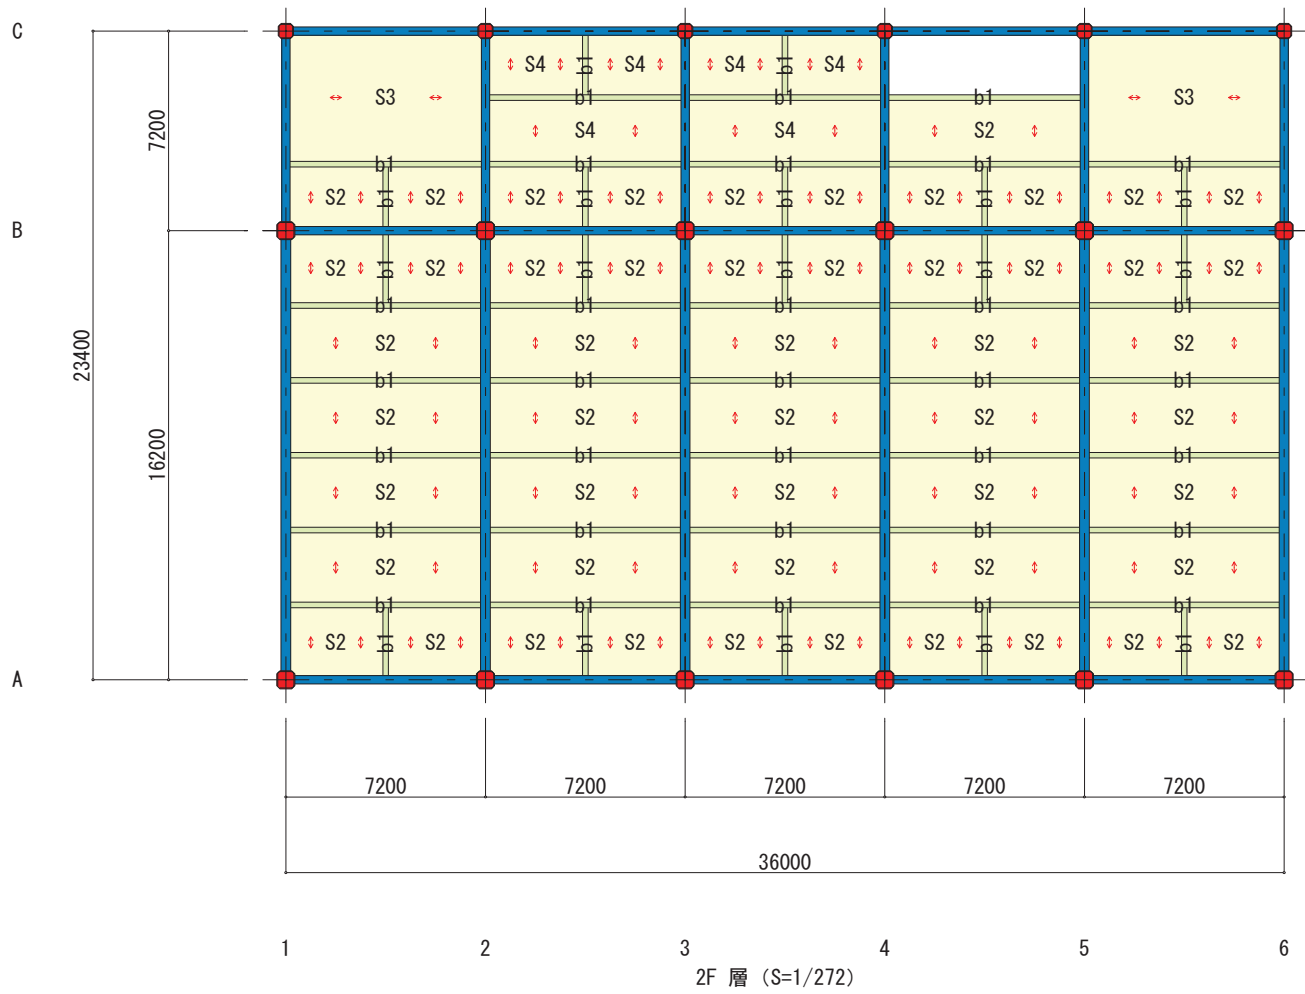


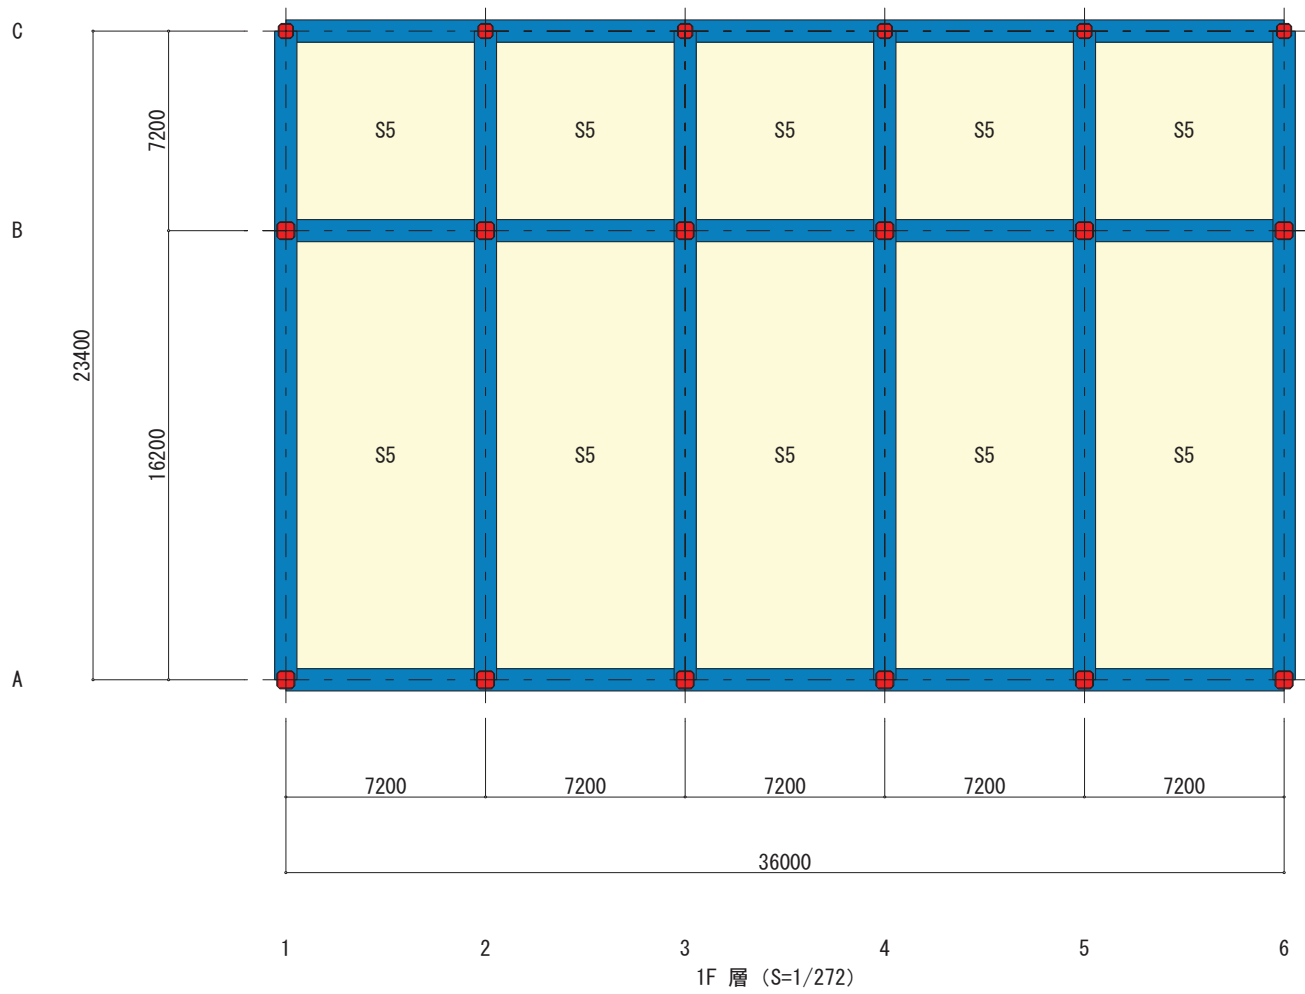



I-1.3 略軸組図

I-1.3.1 壁開口配置

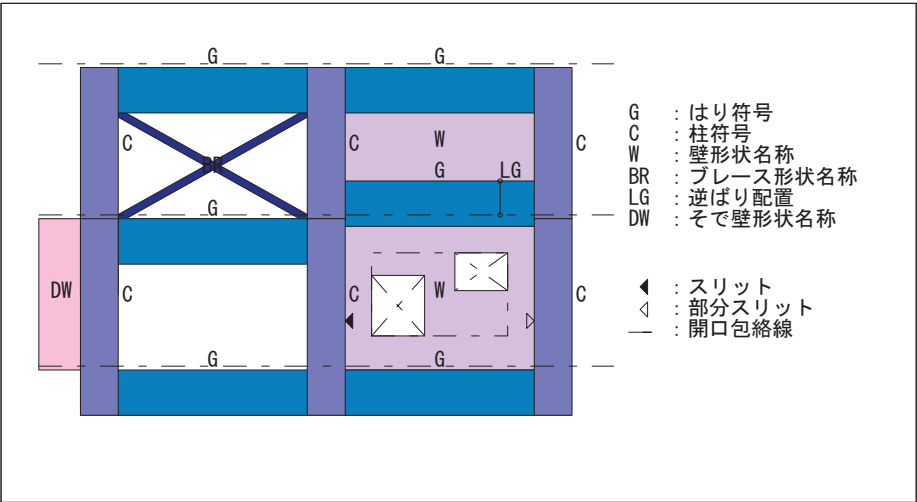

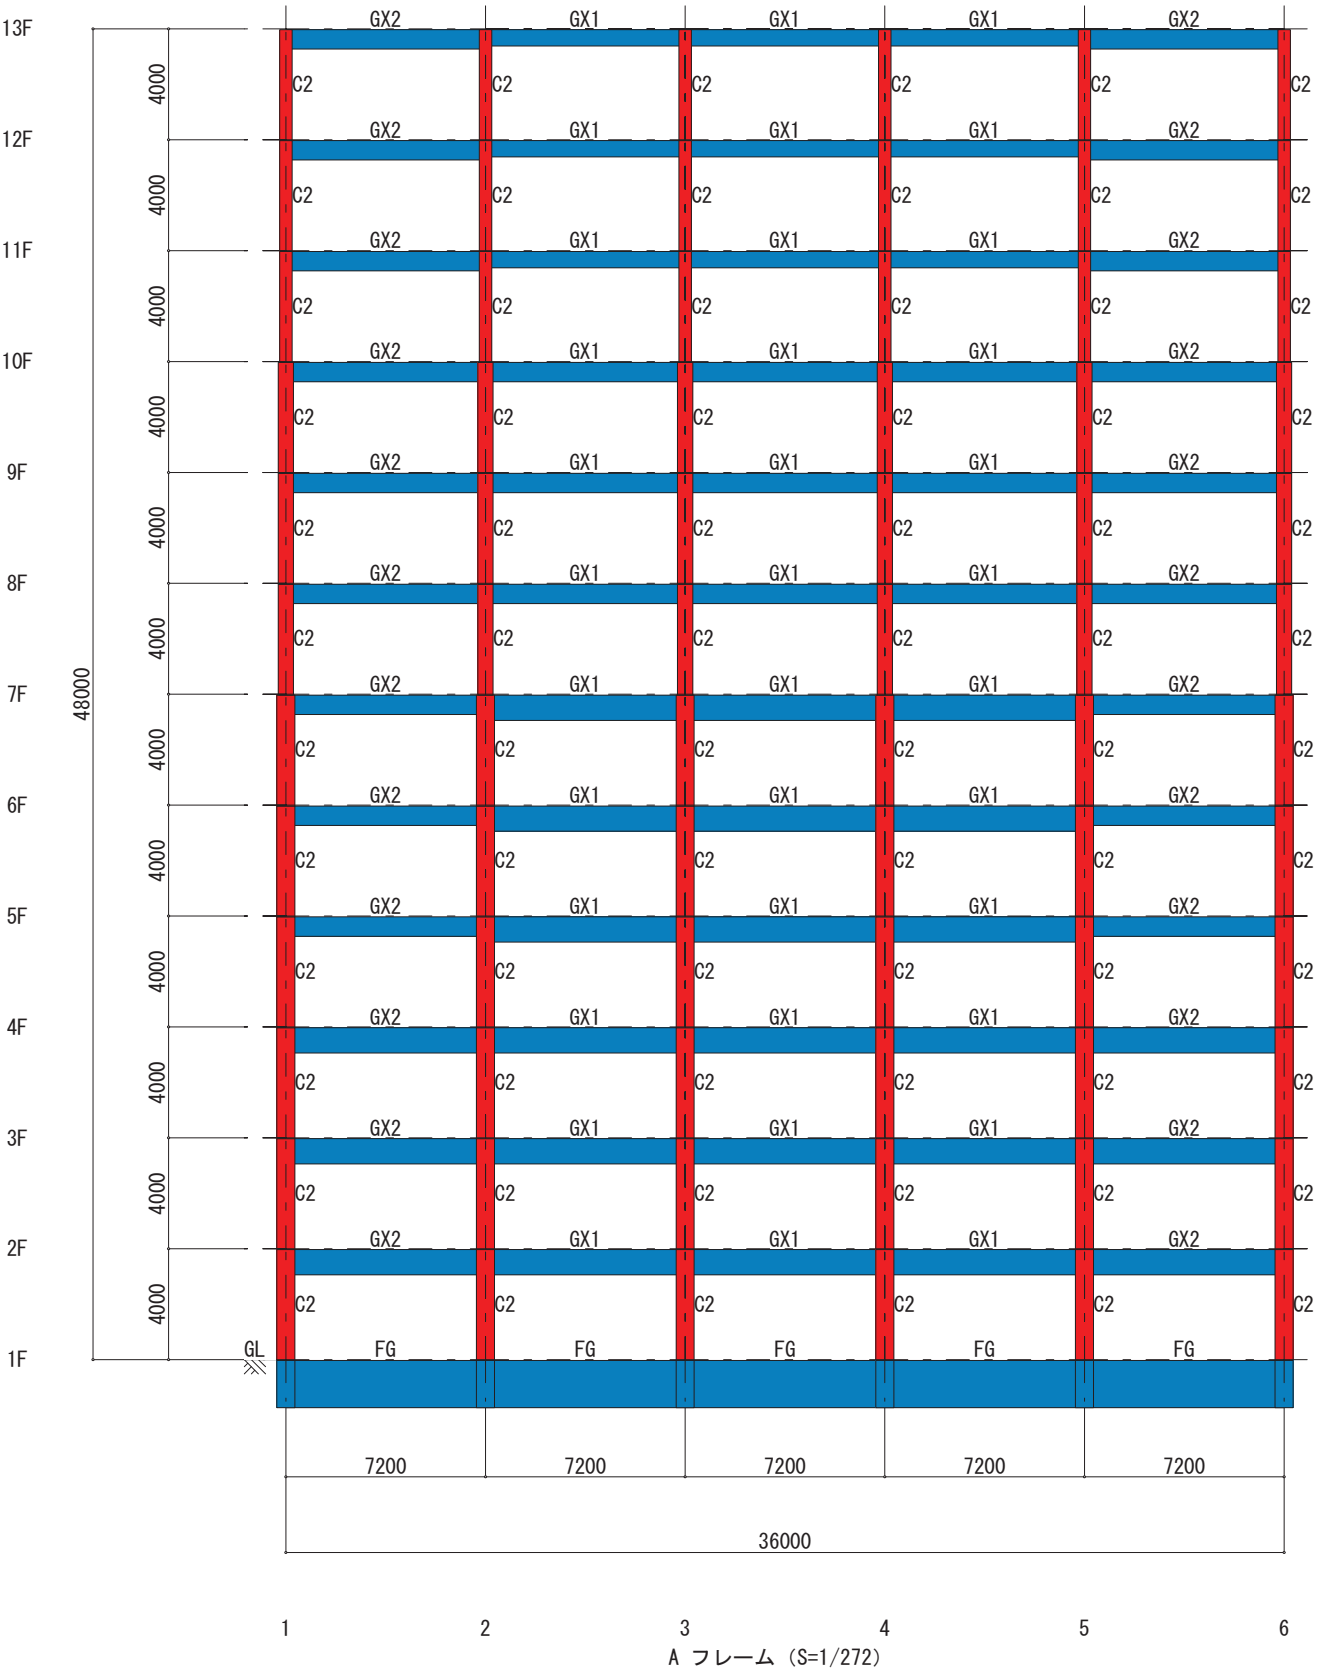

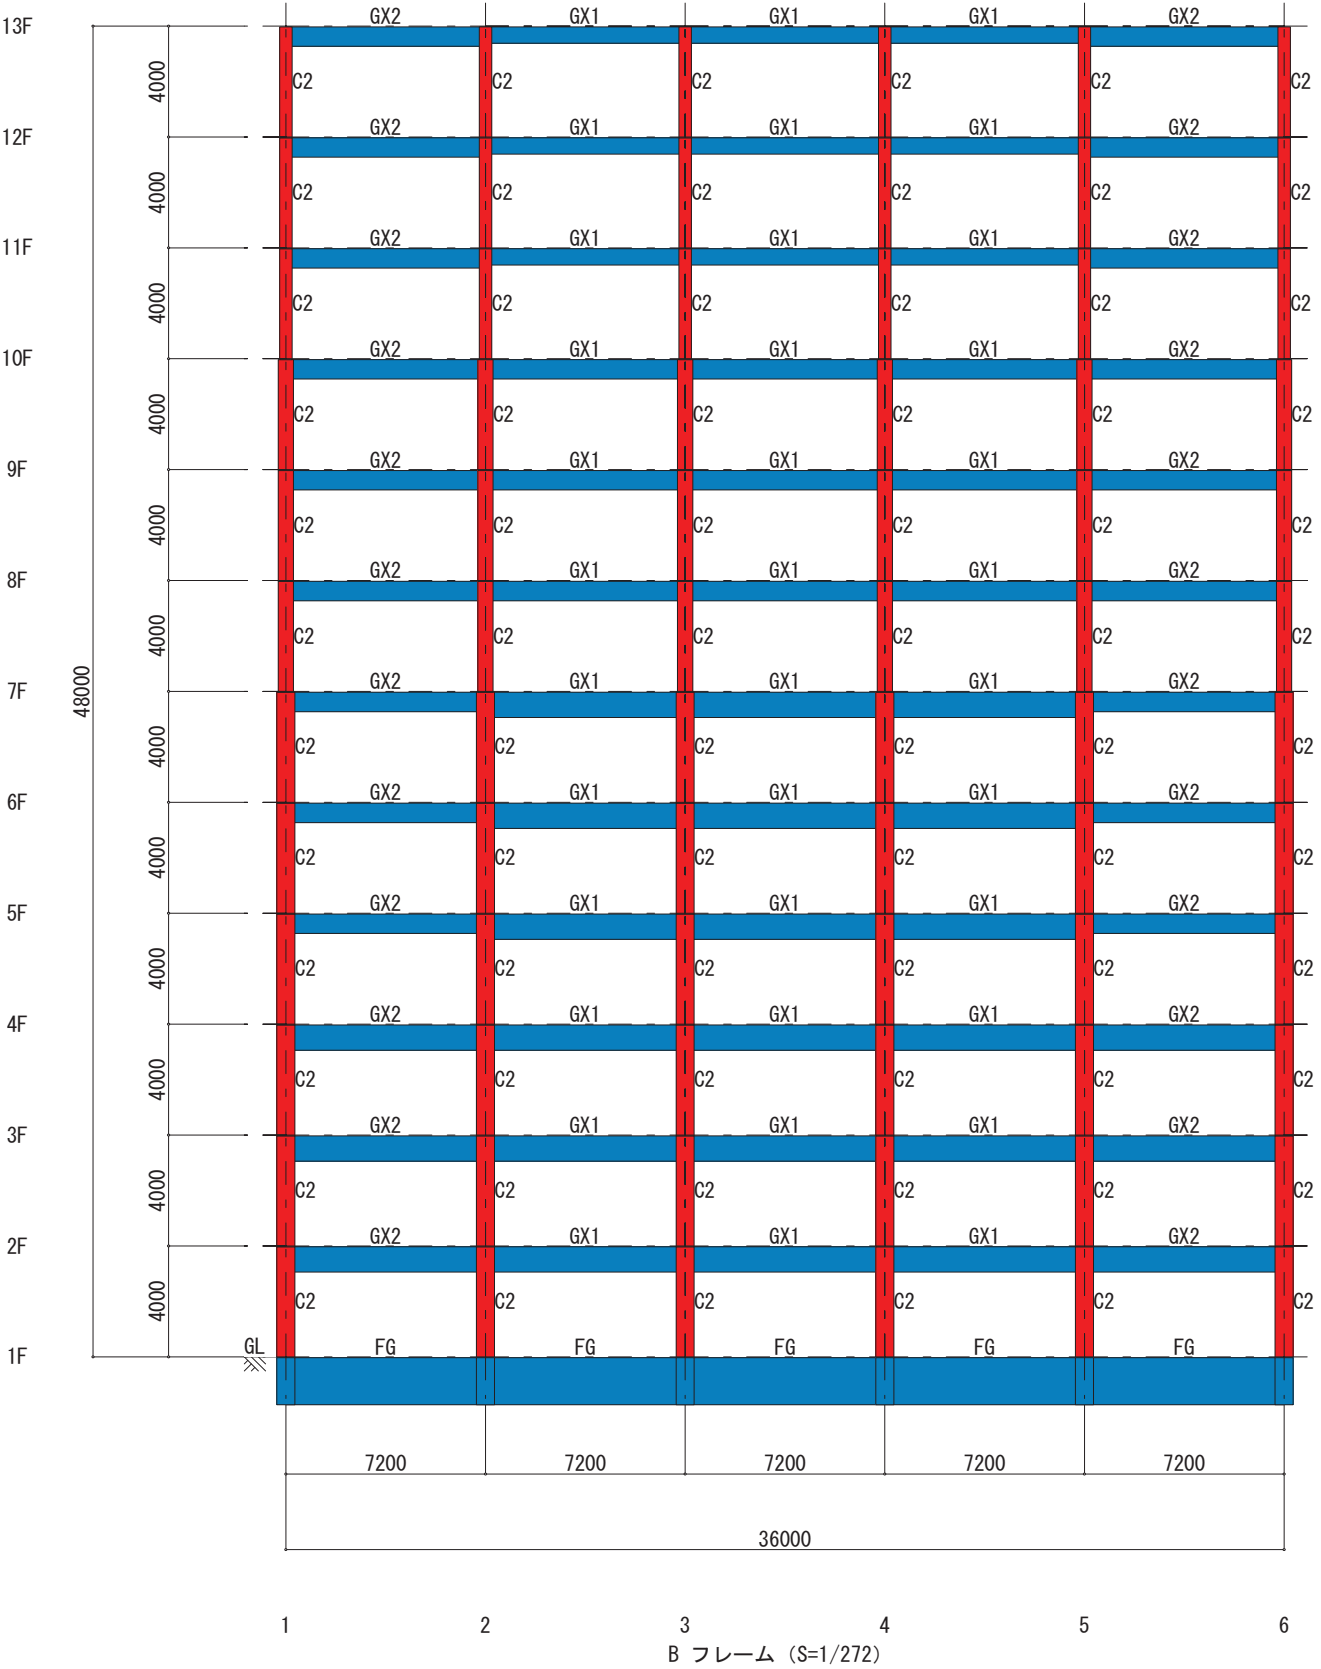

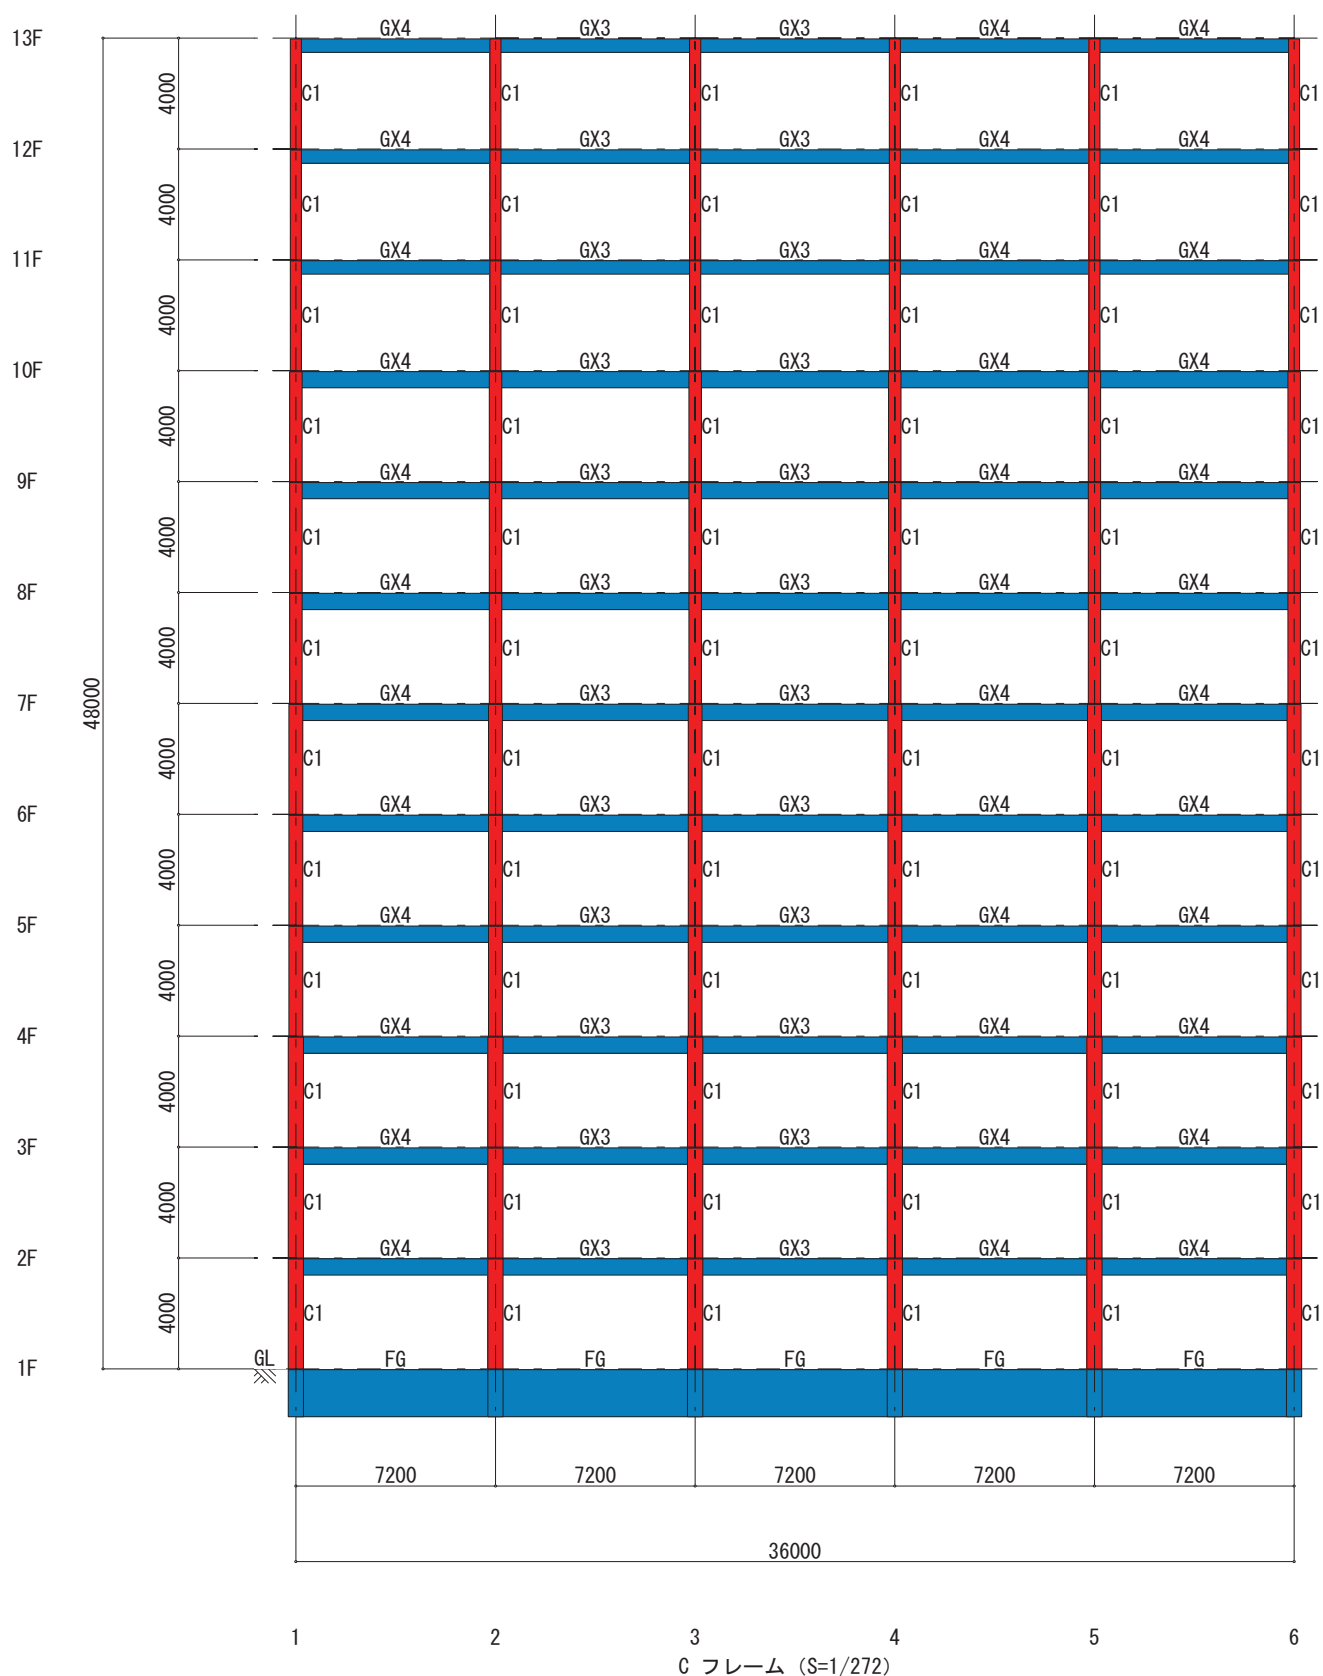














I-1.4部材


I-1.4.1はり

a)鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 170
ハンチ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	8-D32
	2段筋	8-D32
下端筋	2段筋	8-D32
	1段筋	8-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b)鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ


符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x13x24 (18)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x14x28 (18)	H形-700x300x14x28 (18)	H形-700x300x14x28 (18)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-700x350x14x28 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x25 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手





符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x32 (112)	角鋼-500x500x28 (98)	角鋼-450x450x22 (77)	角鋼-400x400x16 (56)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-650x650x32 (112)	角鋼-650x650x28 (98)	角鋼-550x550x28 (98)	角鋼-450x450x28 (98)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	270.0	b1
			c	1080.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	270.0	b1
			d	1080.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-13F	S	普通			24.00

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
11F-13F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-13F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm ²)	単位容積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	—	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]
[2 : 490ニュートン級炭素鋼]
[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]
[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	—	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		被覆なし					
鋼管		形式1と同じ							
d : 被覆材厚み  : 被覆材					d : 被覆材厚み  : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）


地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向			
標準せん断力係数	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)	Y方向	
1次固有周期(秒)	T = 1.440		T = 1.440	(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.667		Rt = 0.667	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.133		Ci = 0.133	


I-3. 8特殊荷重


I-3. 8. 1特殊荷重配置図


- ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
- ：特殊スラブ荷重
- ：特殊節点荷重
- ：追加荷重、任意点追加荷重
- No：特殊小ばり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小ばり荷重・追加重量・特殊節点荷重

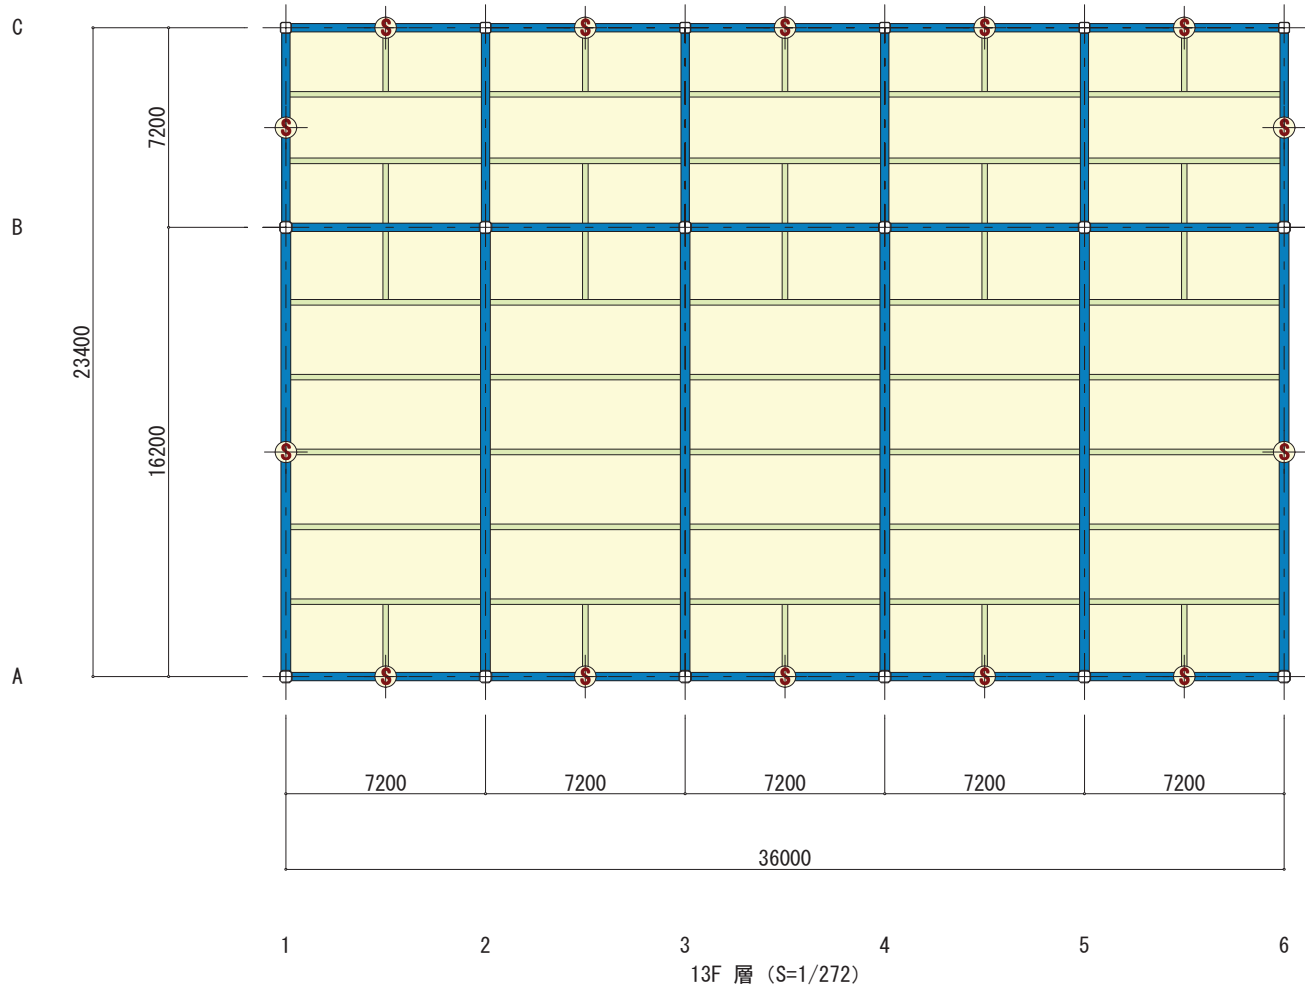


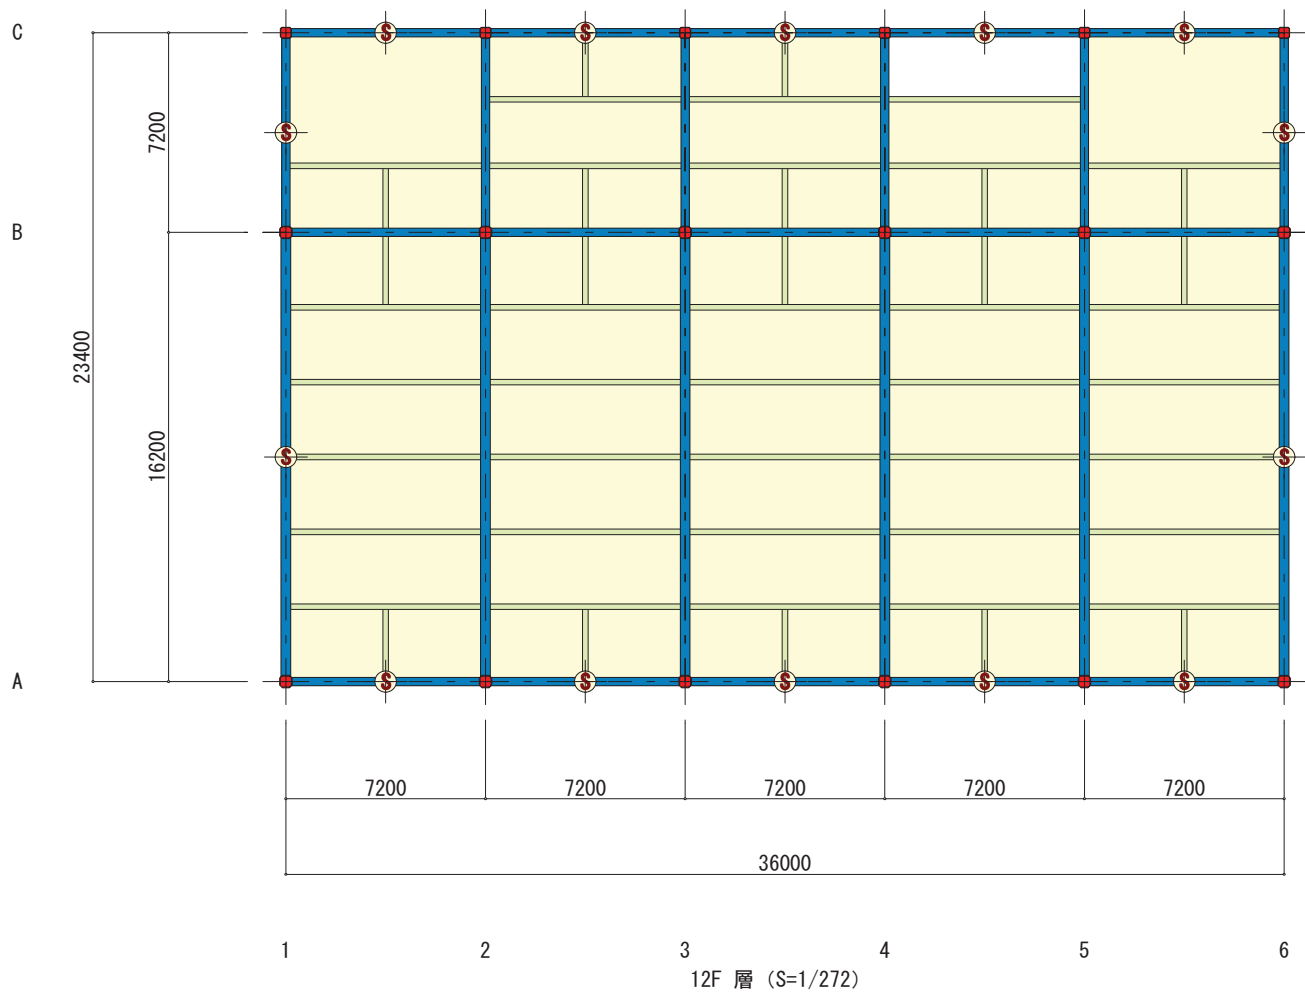


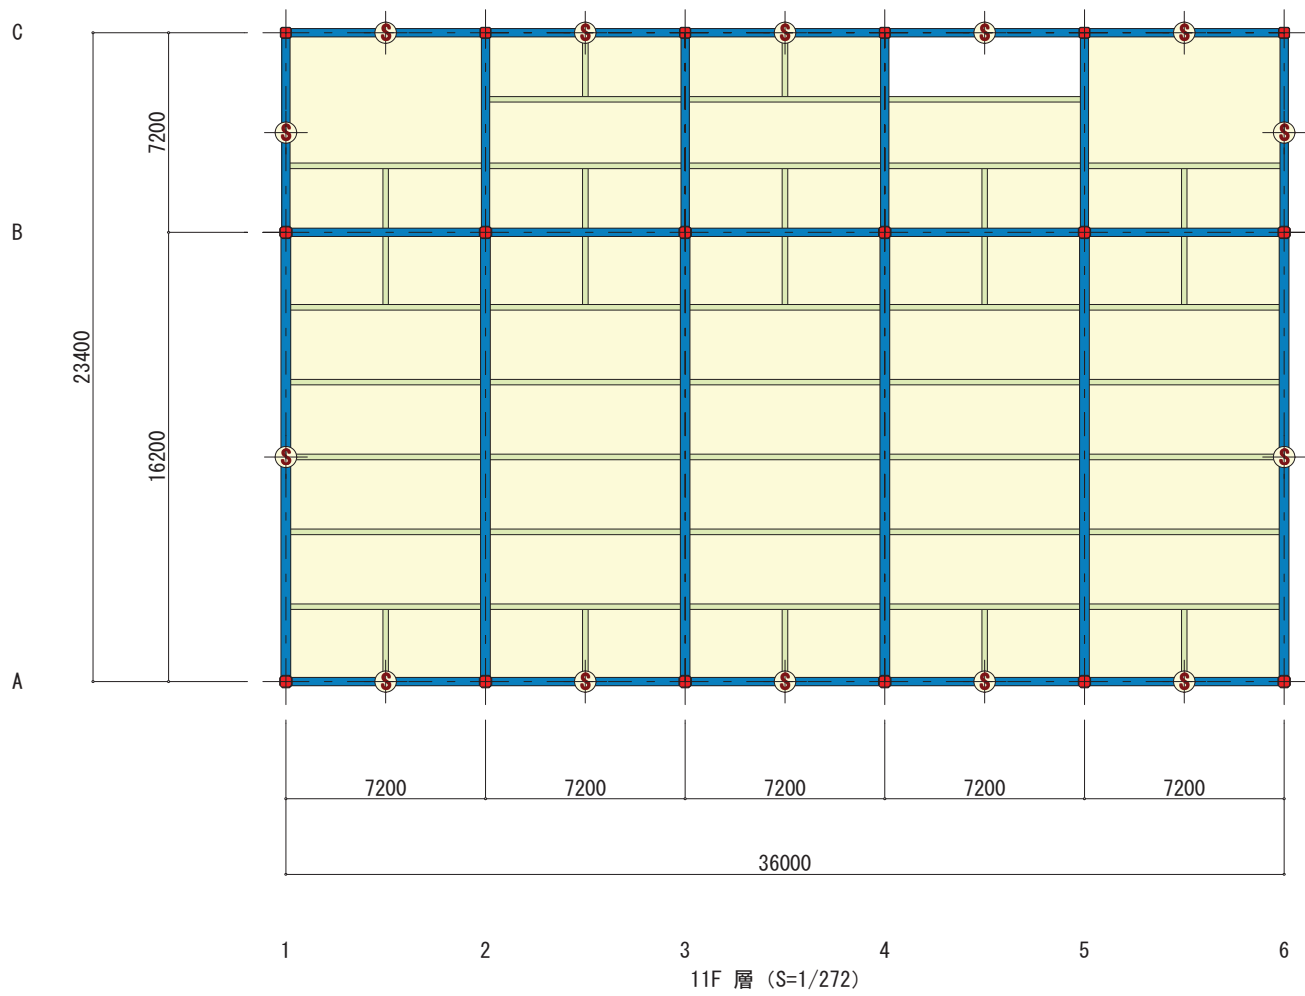


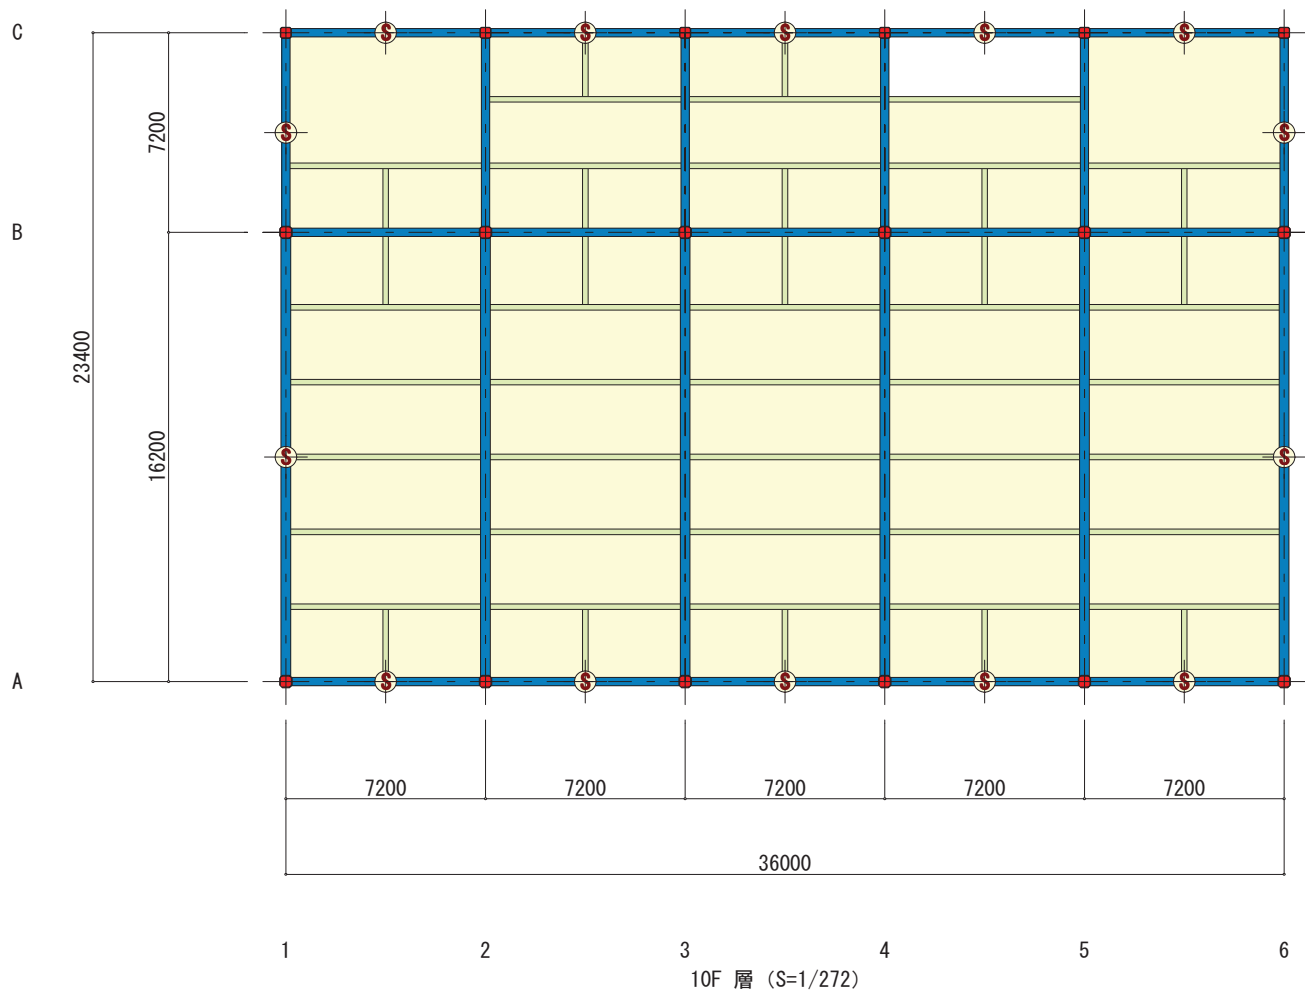


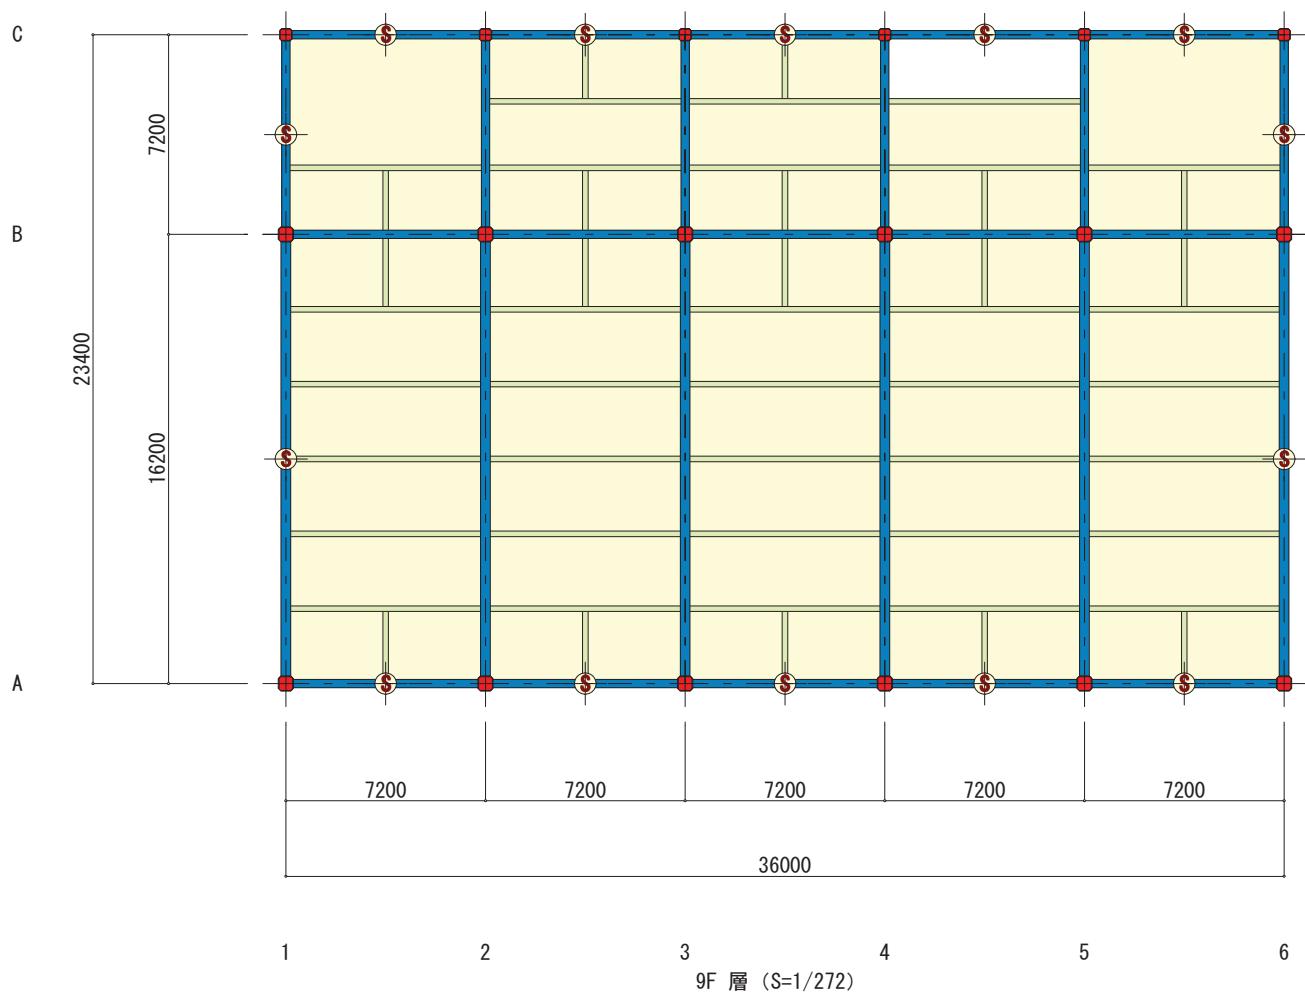


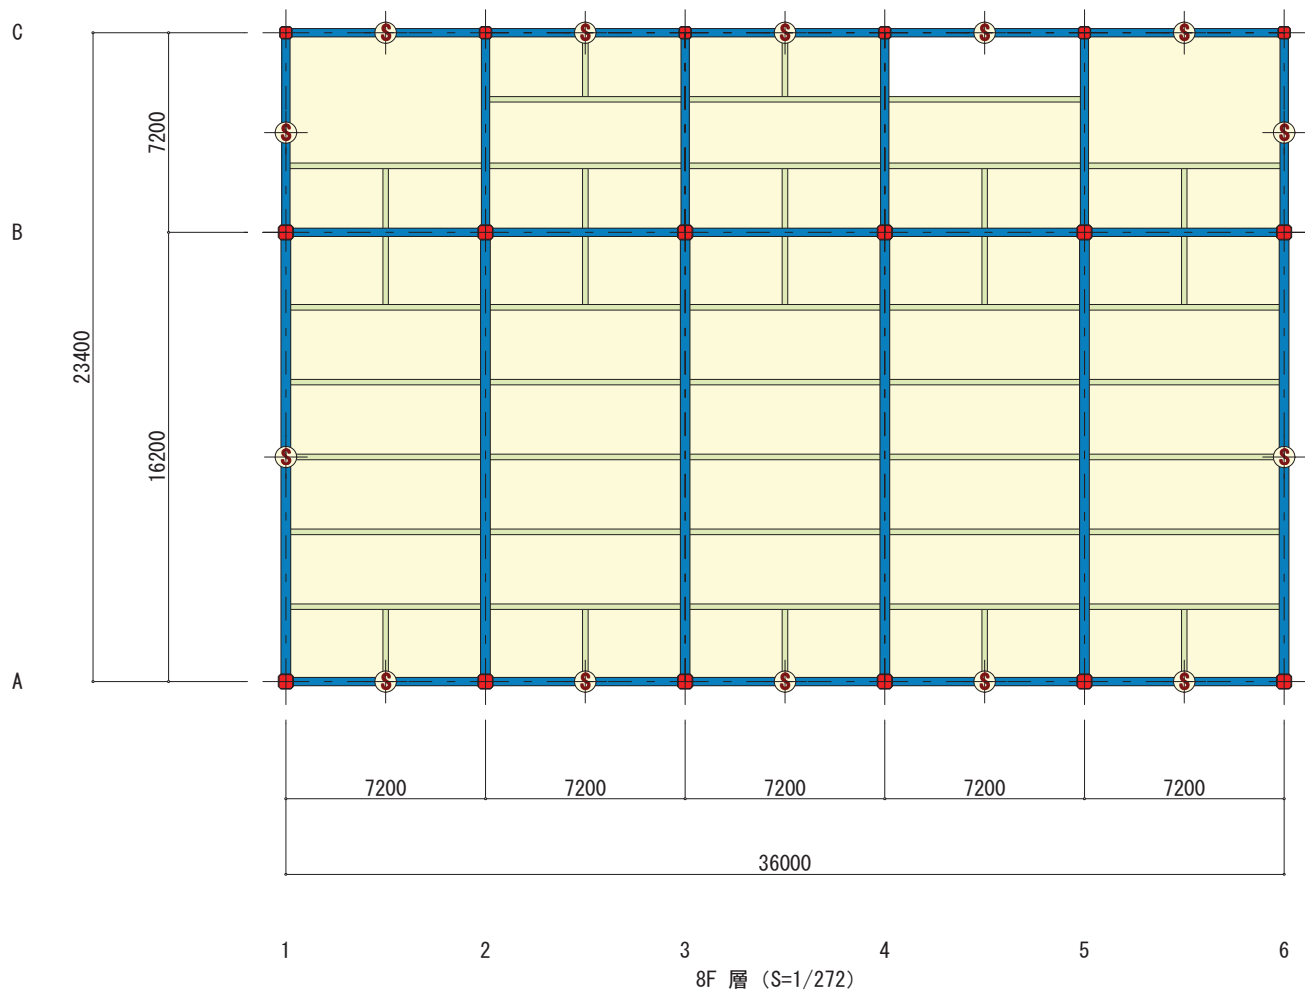


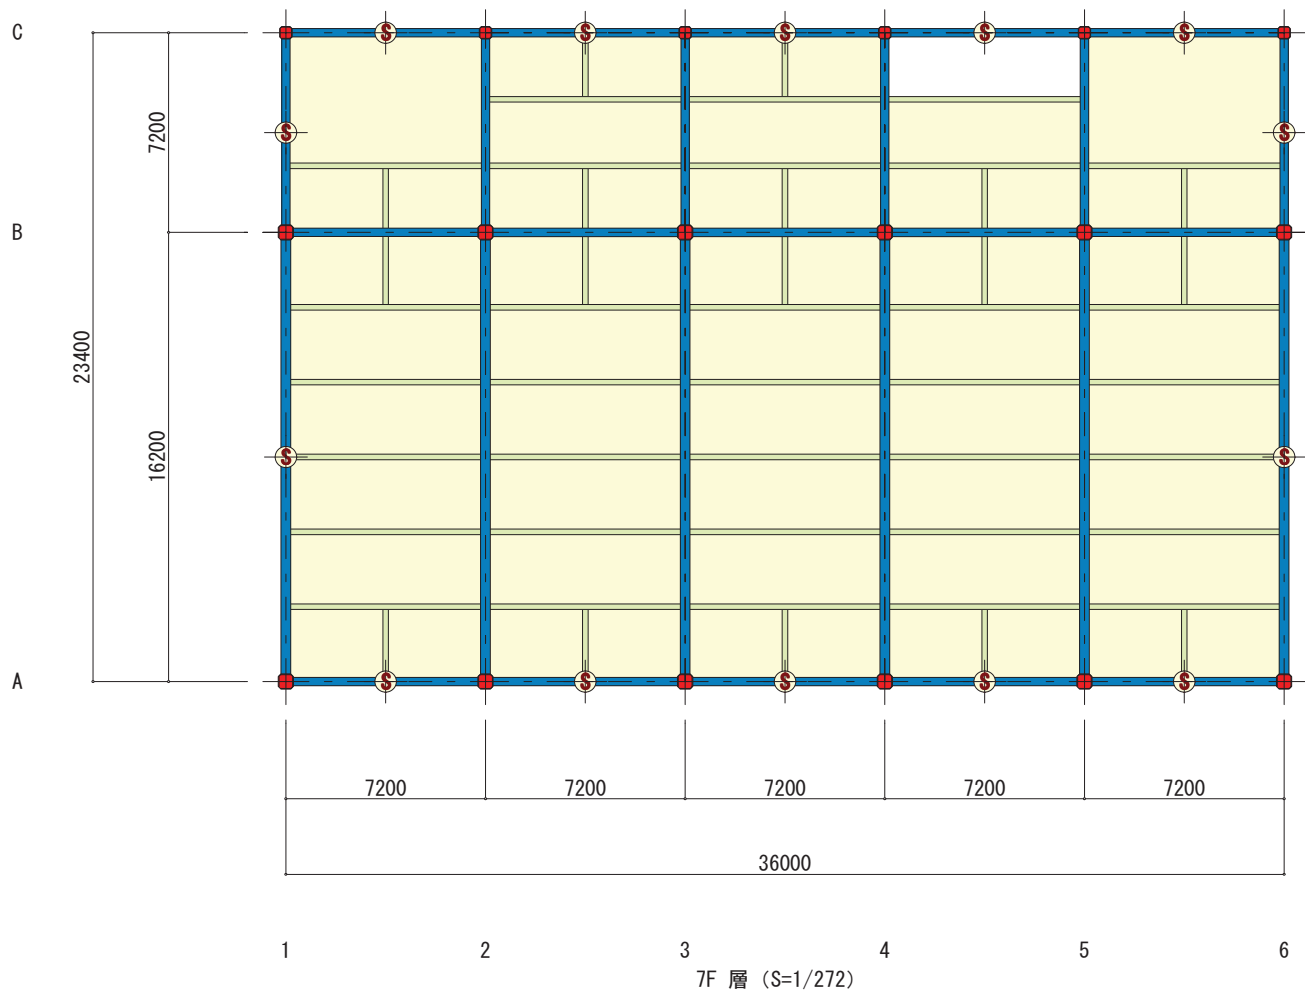


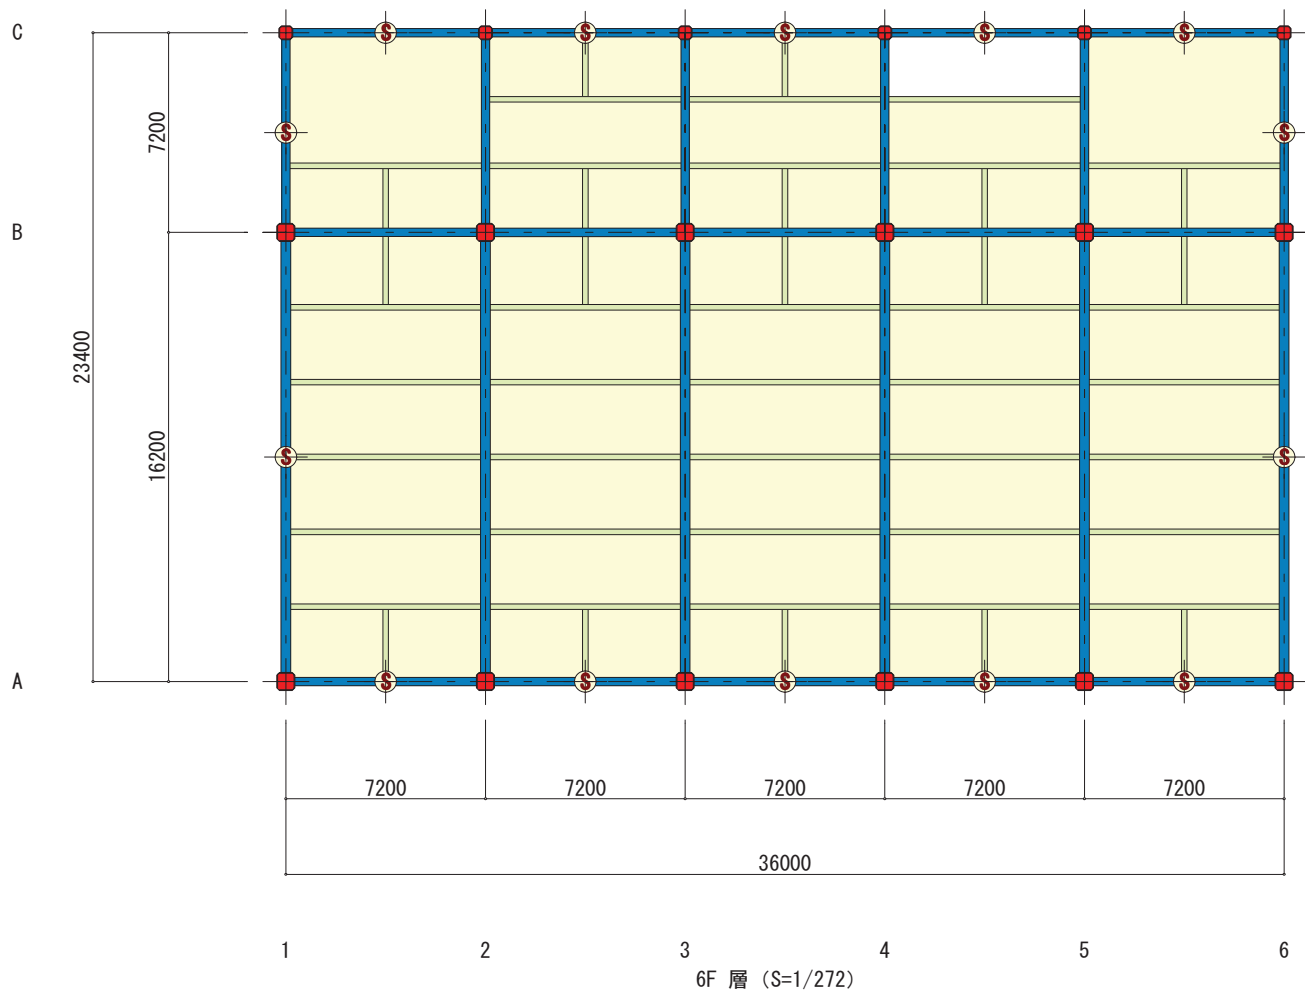


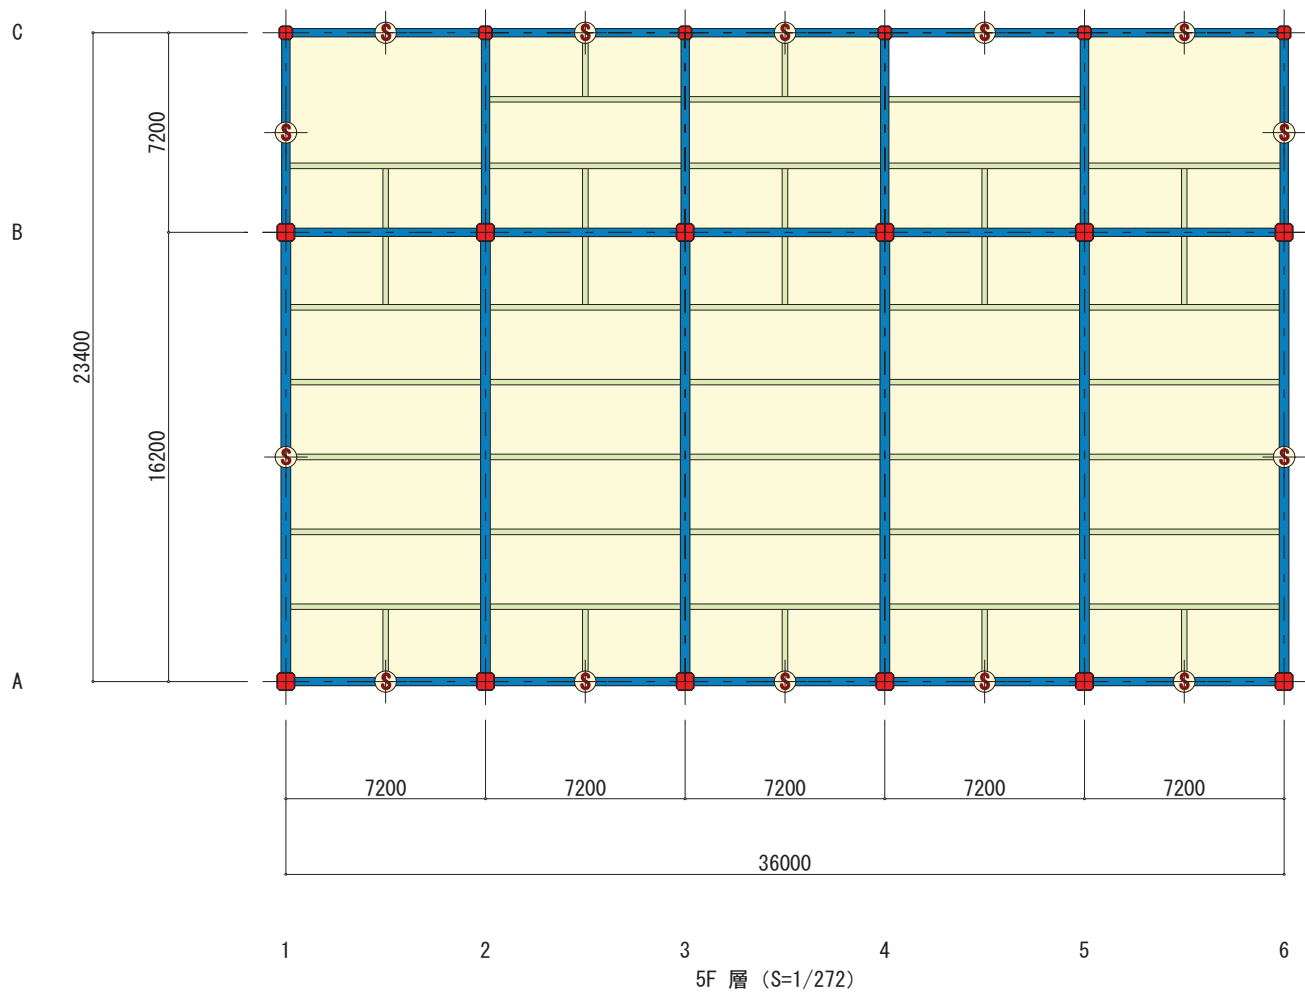

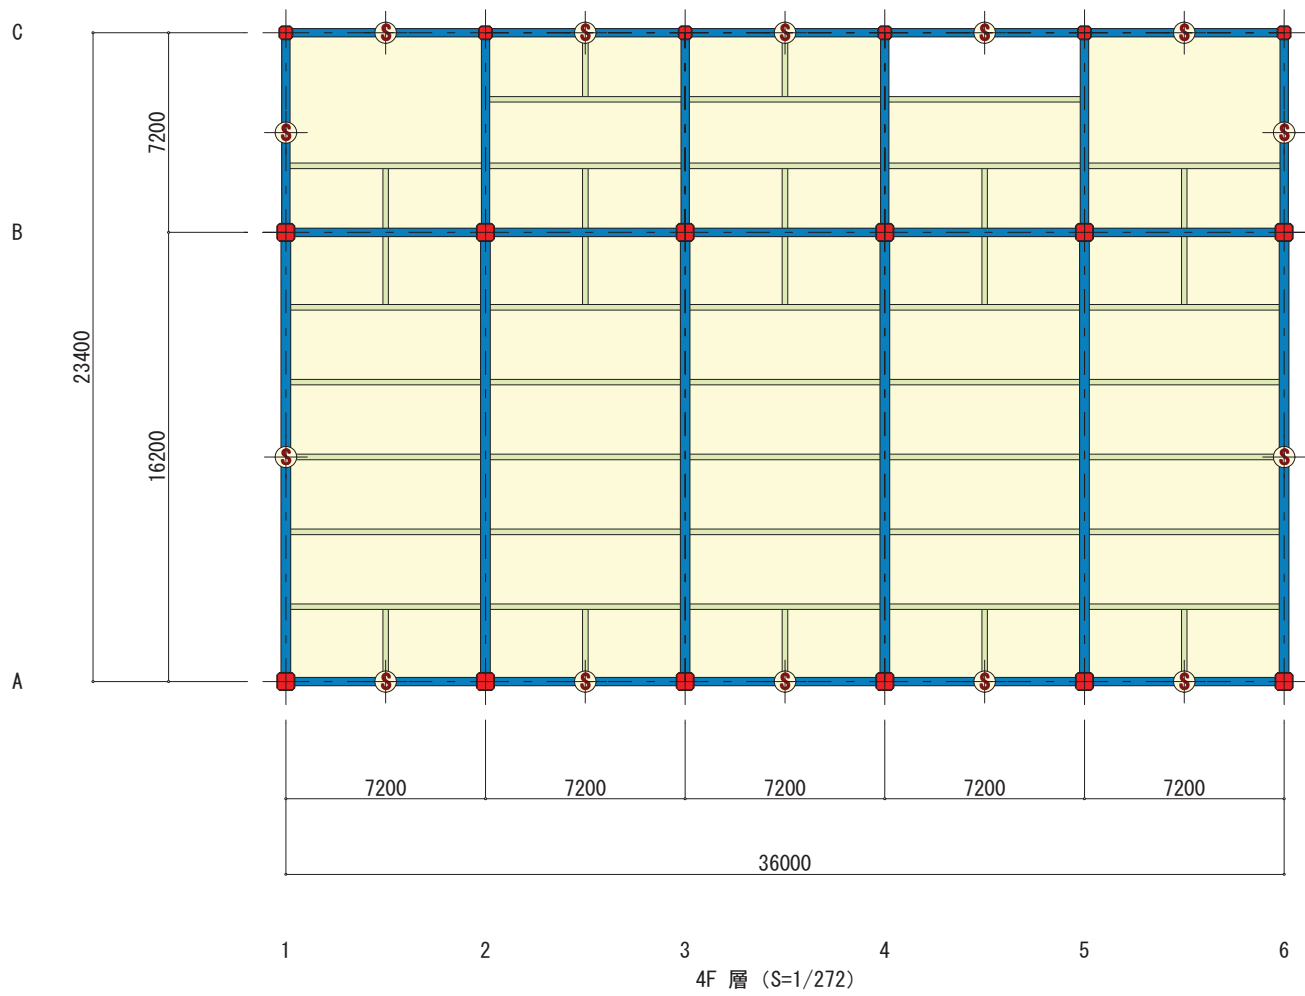

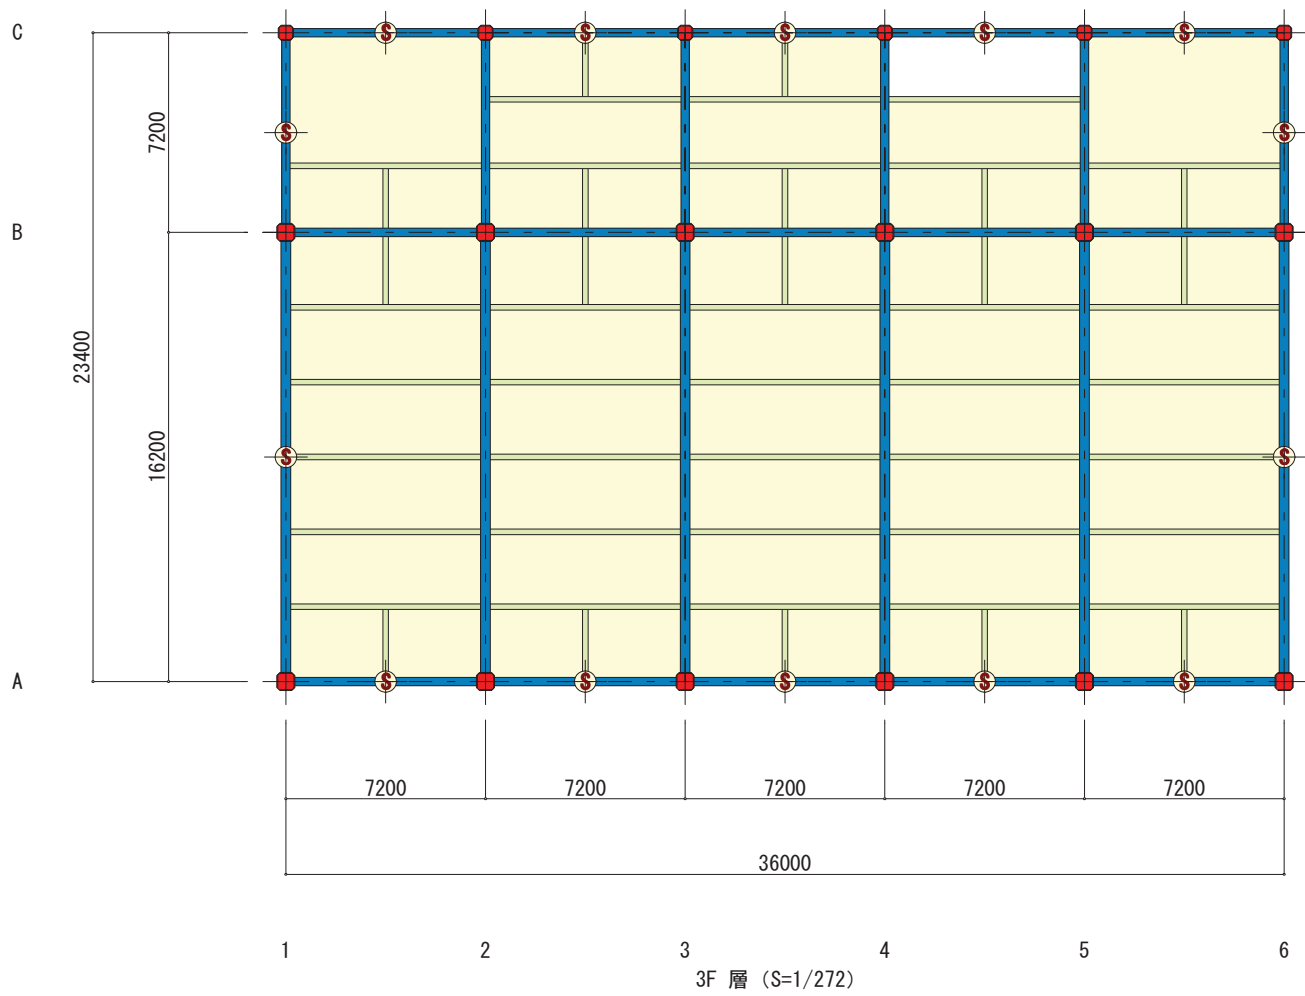

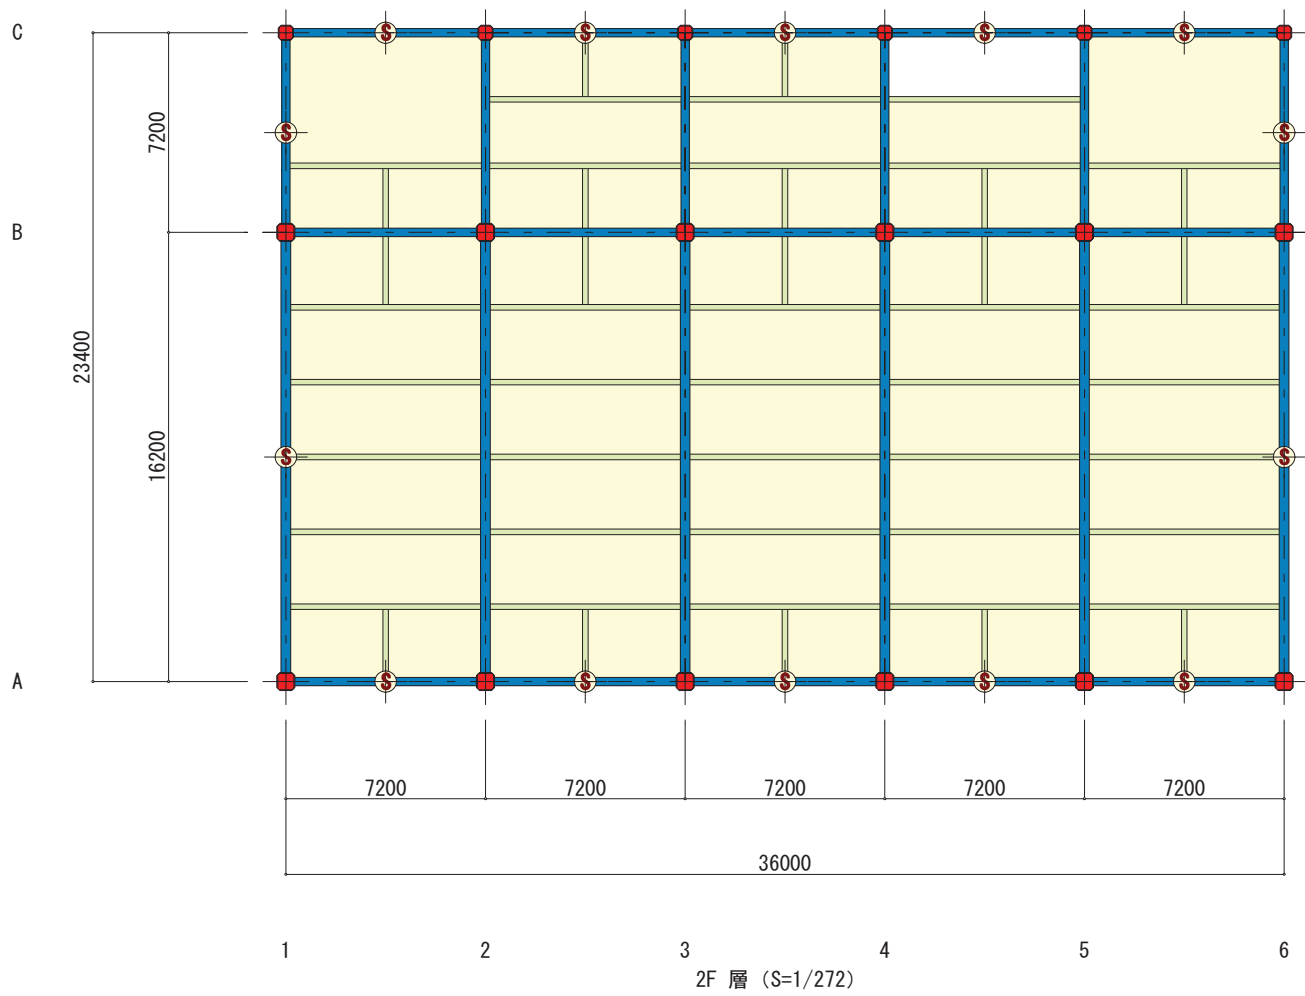

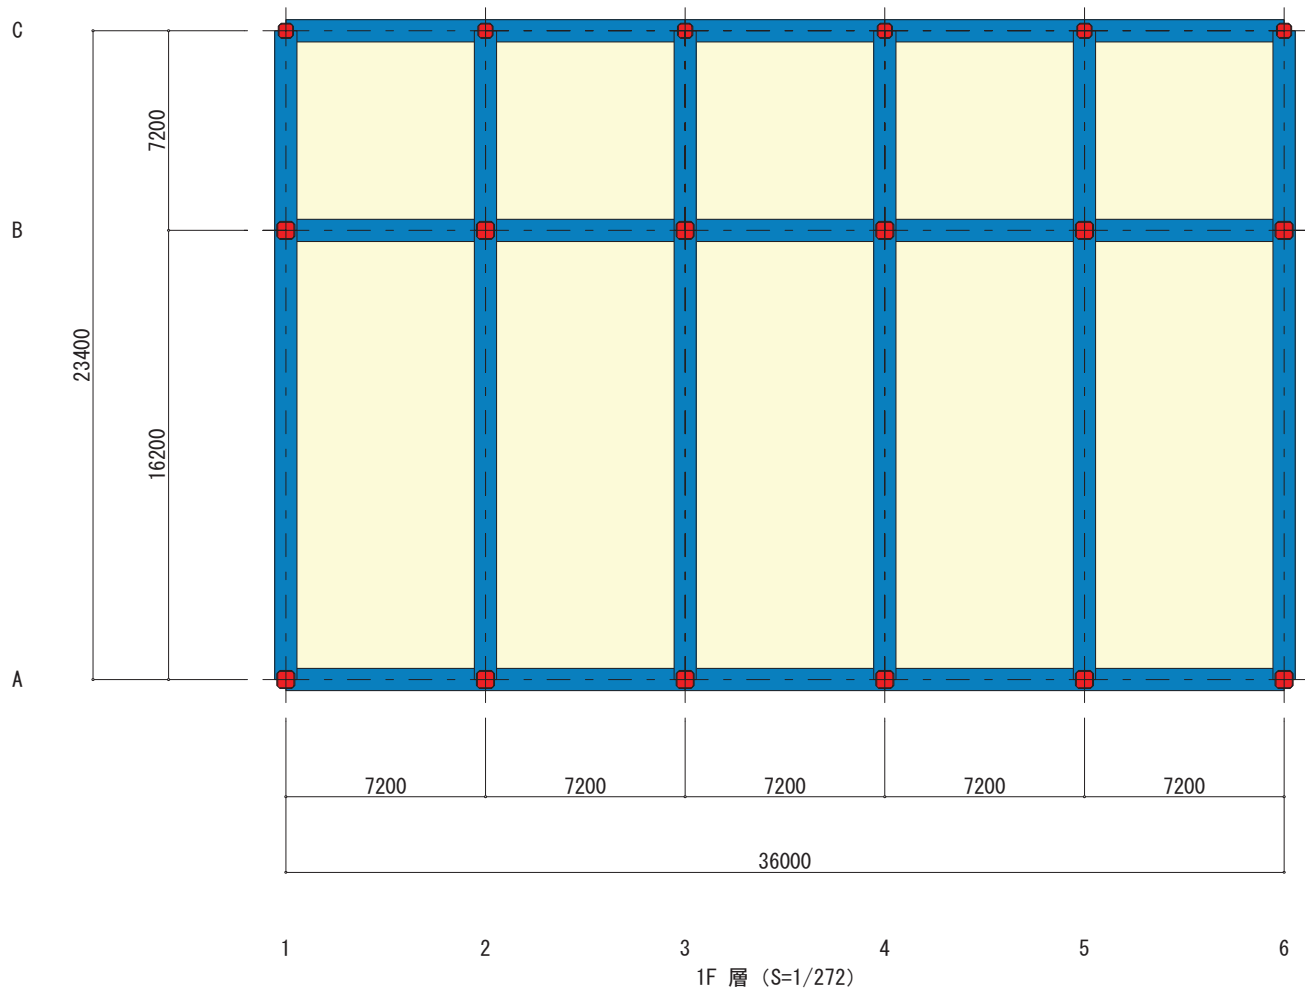

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
13F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
13F	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
12F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	B	2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
	1	B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
	5	B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
8F	B	3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
B		0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60		
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
3F	A	3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4モデル化


I-4.1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
RC、SRC造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	
S造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

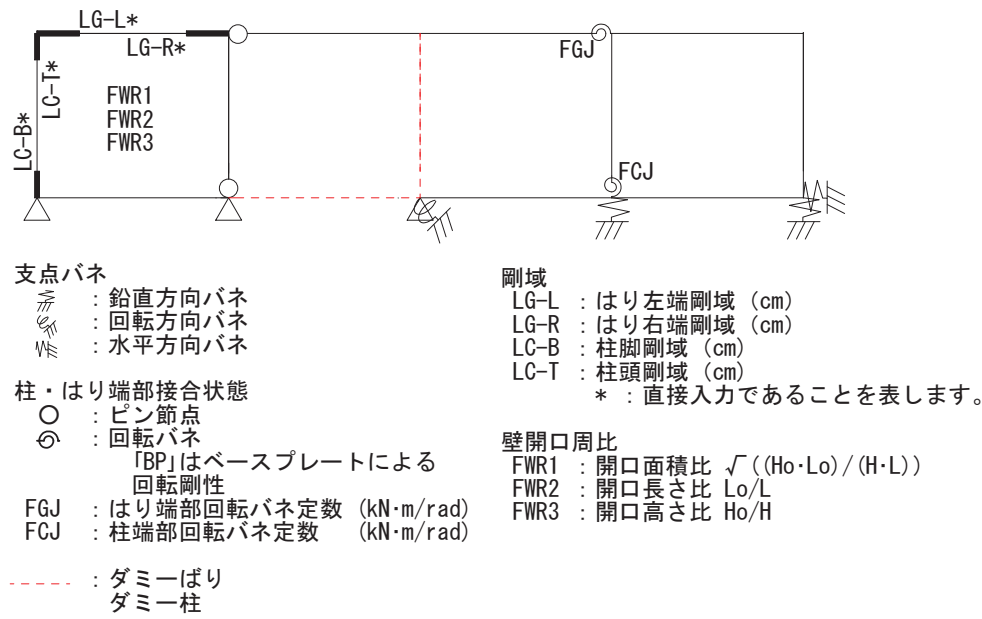


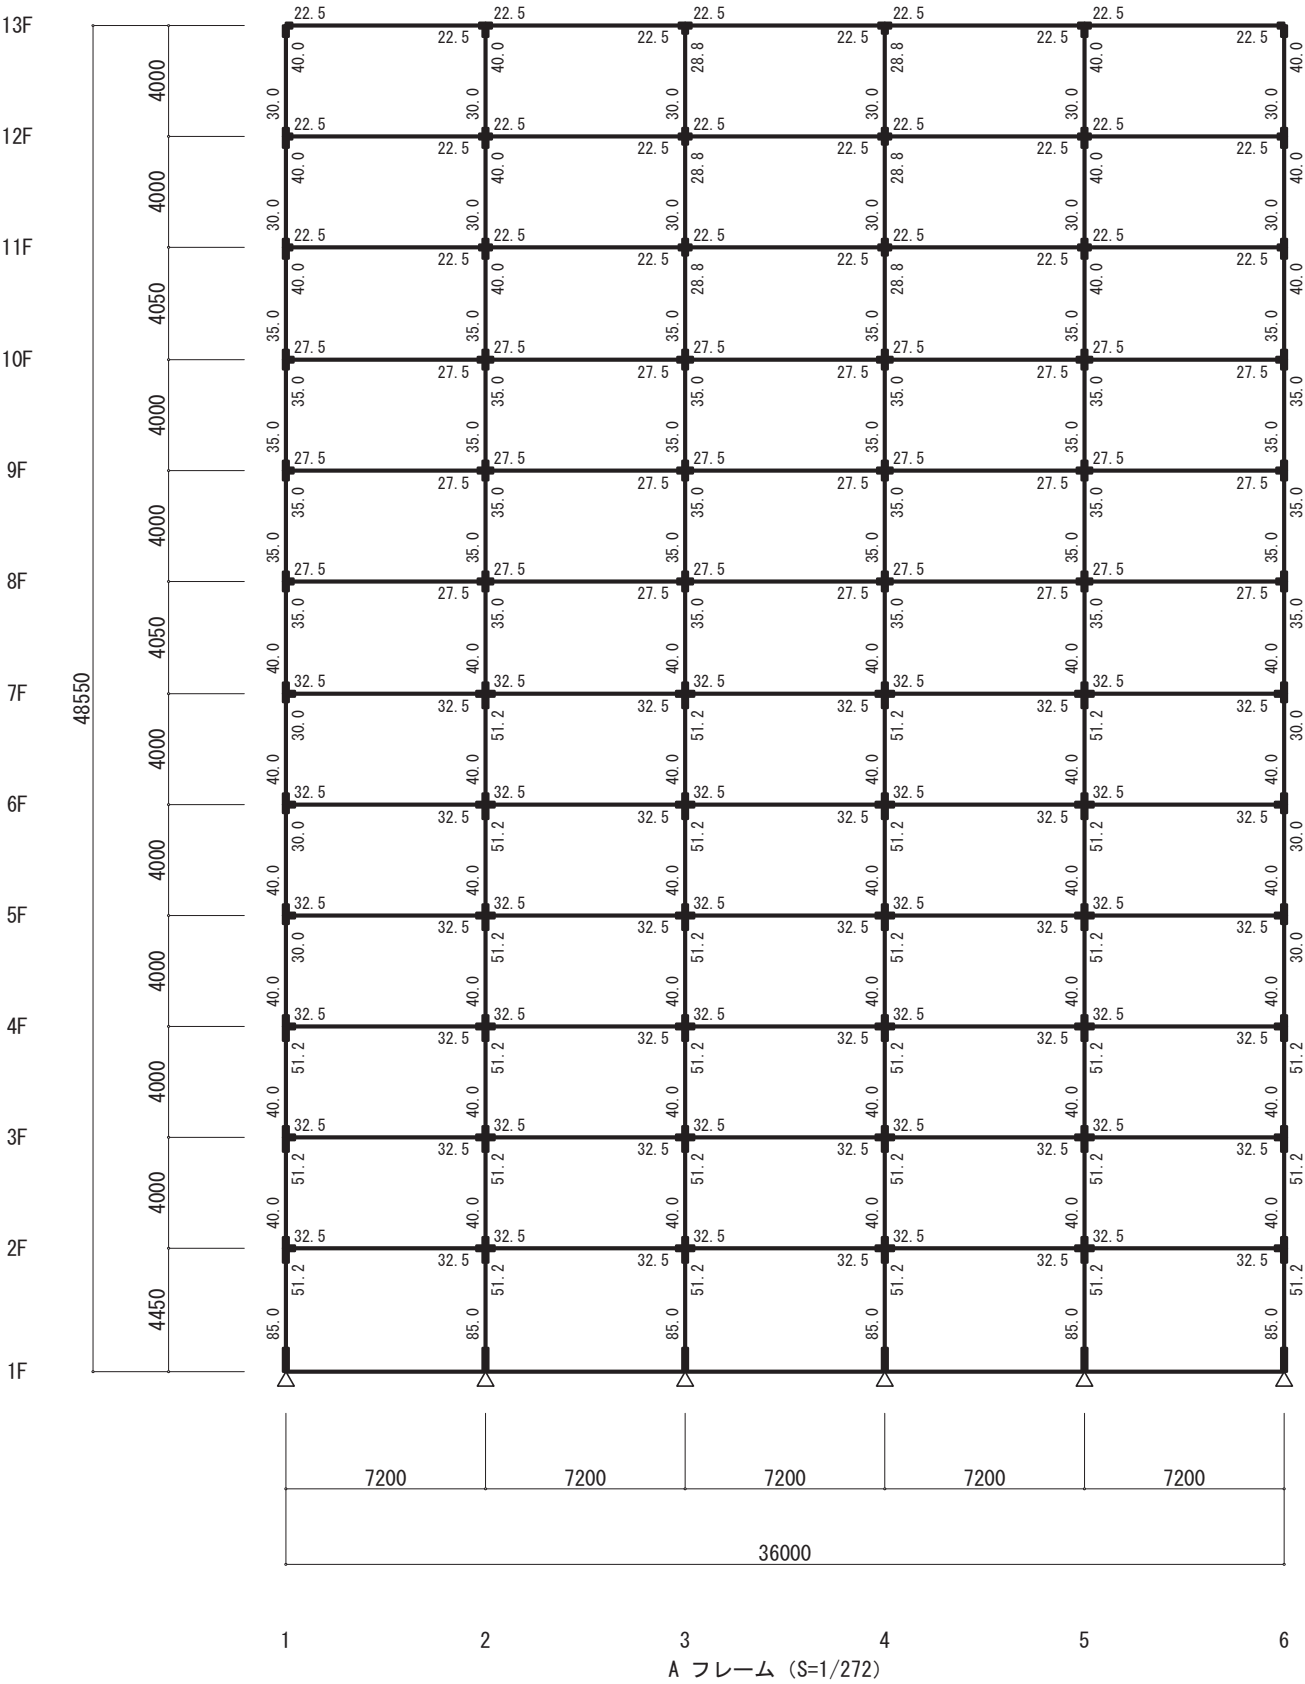


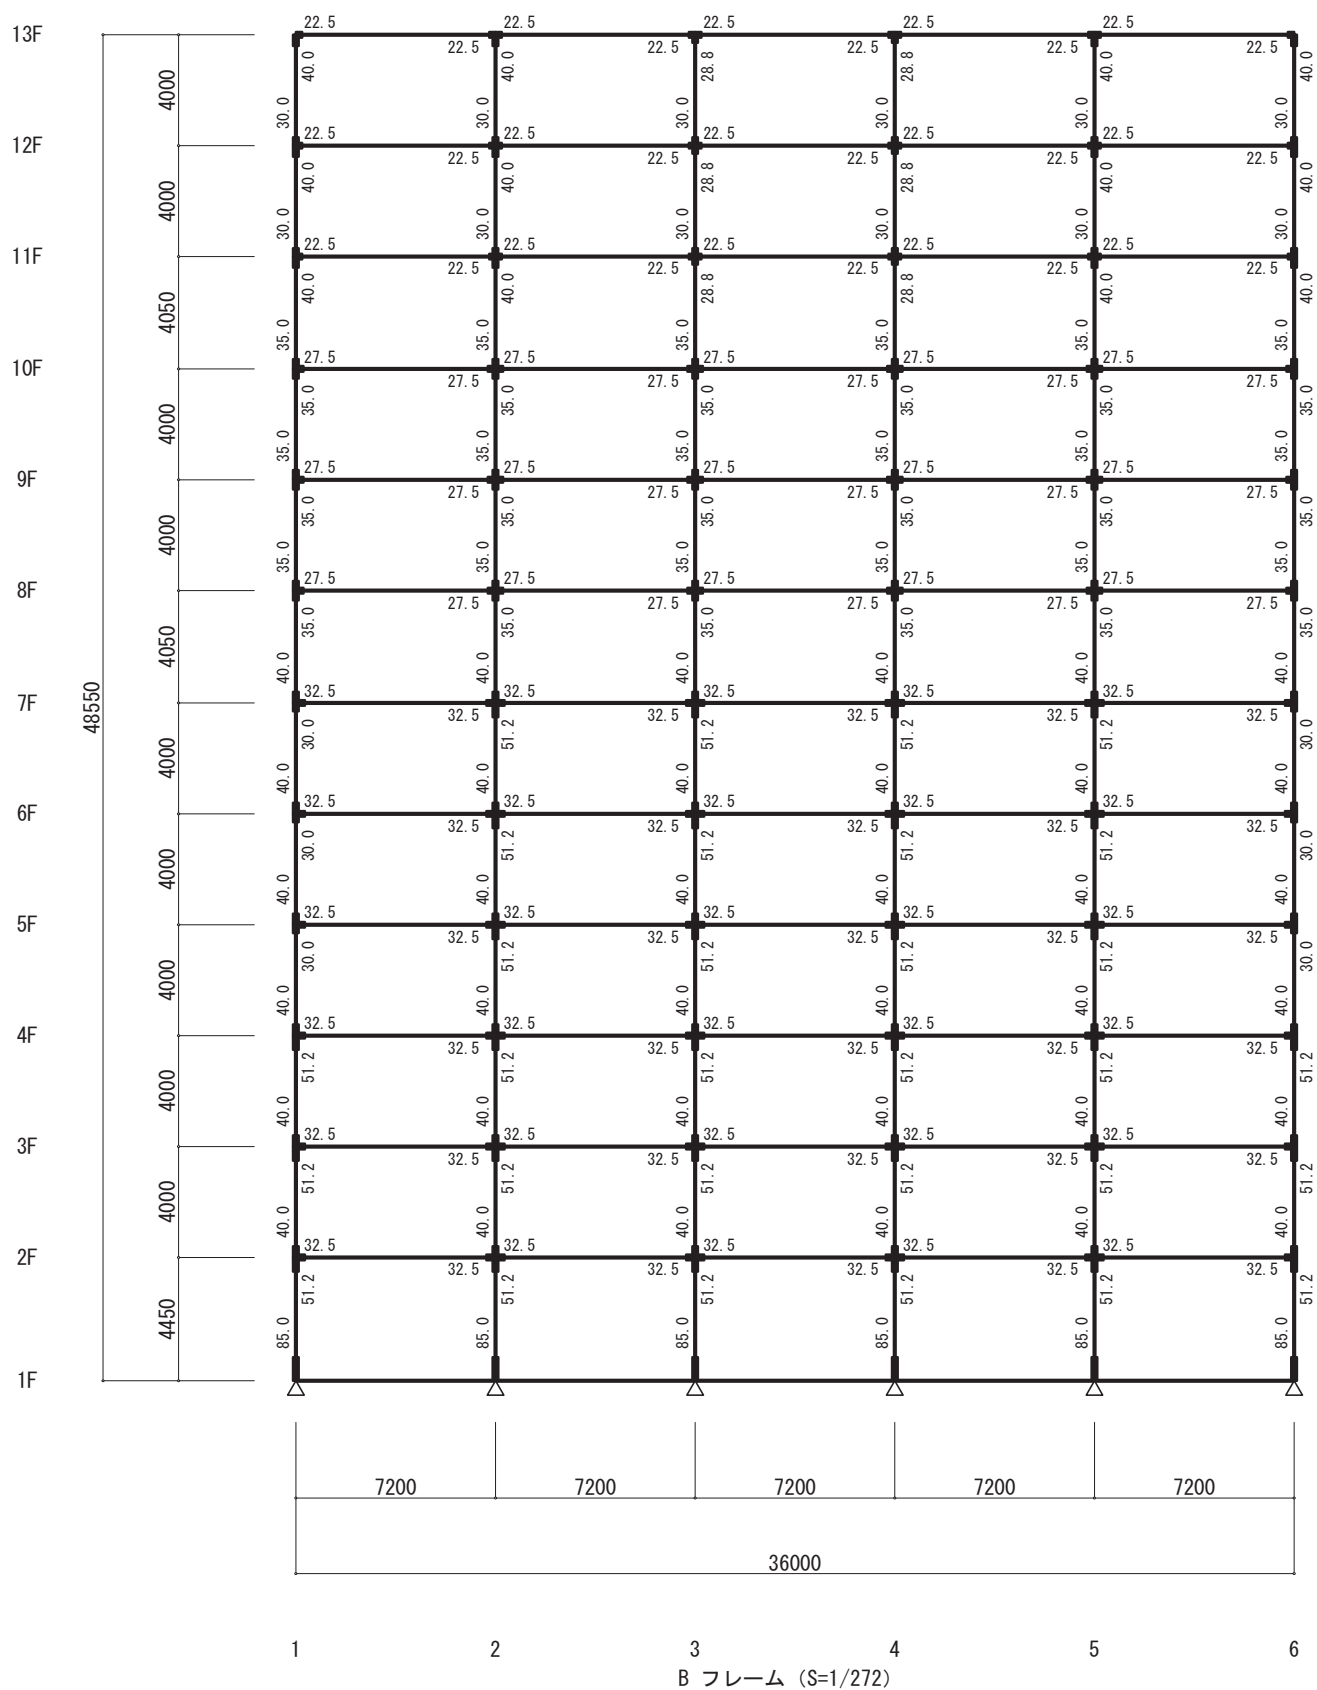


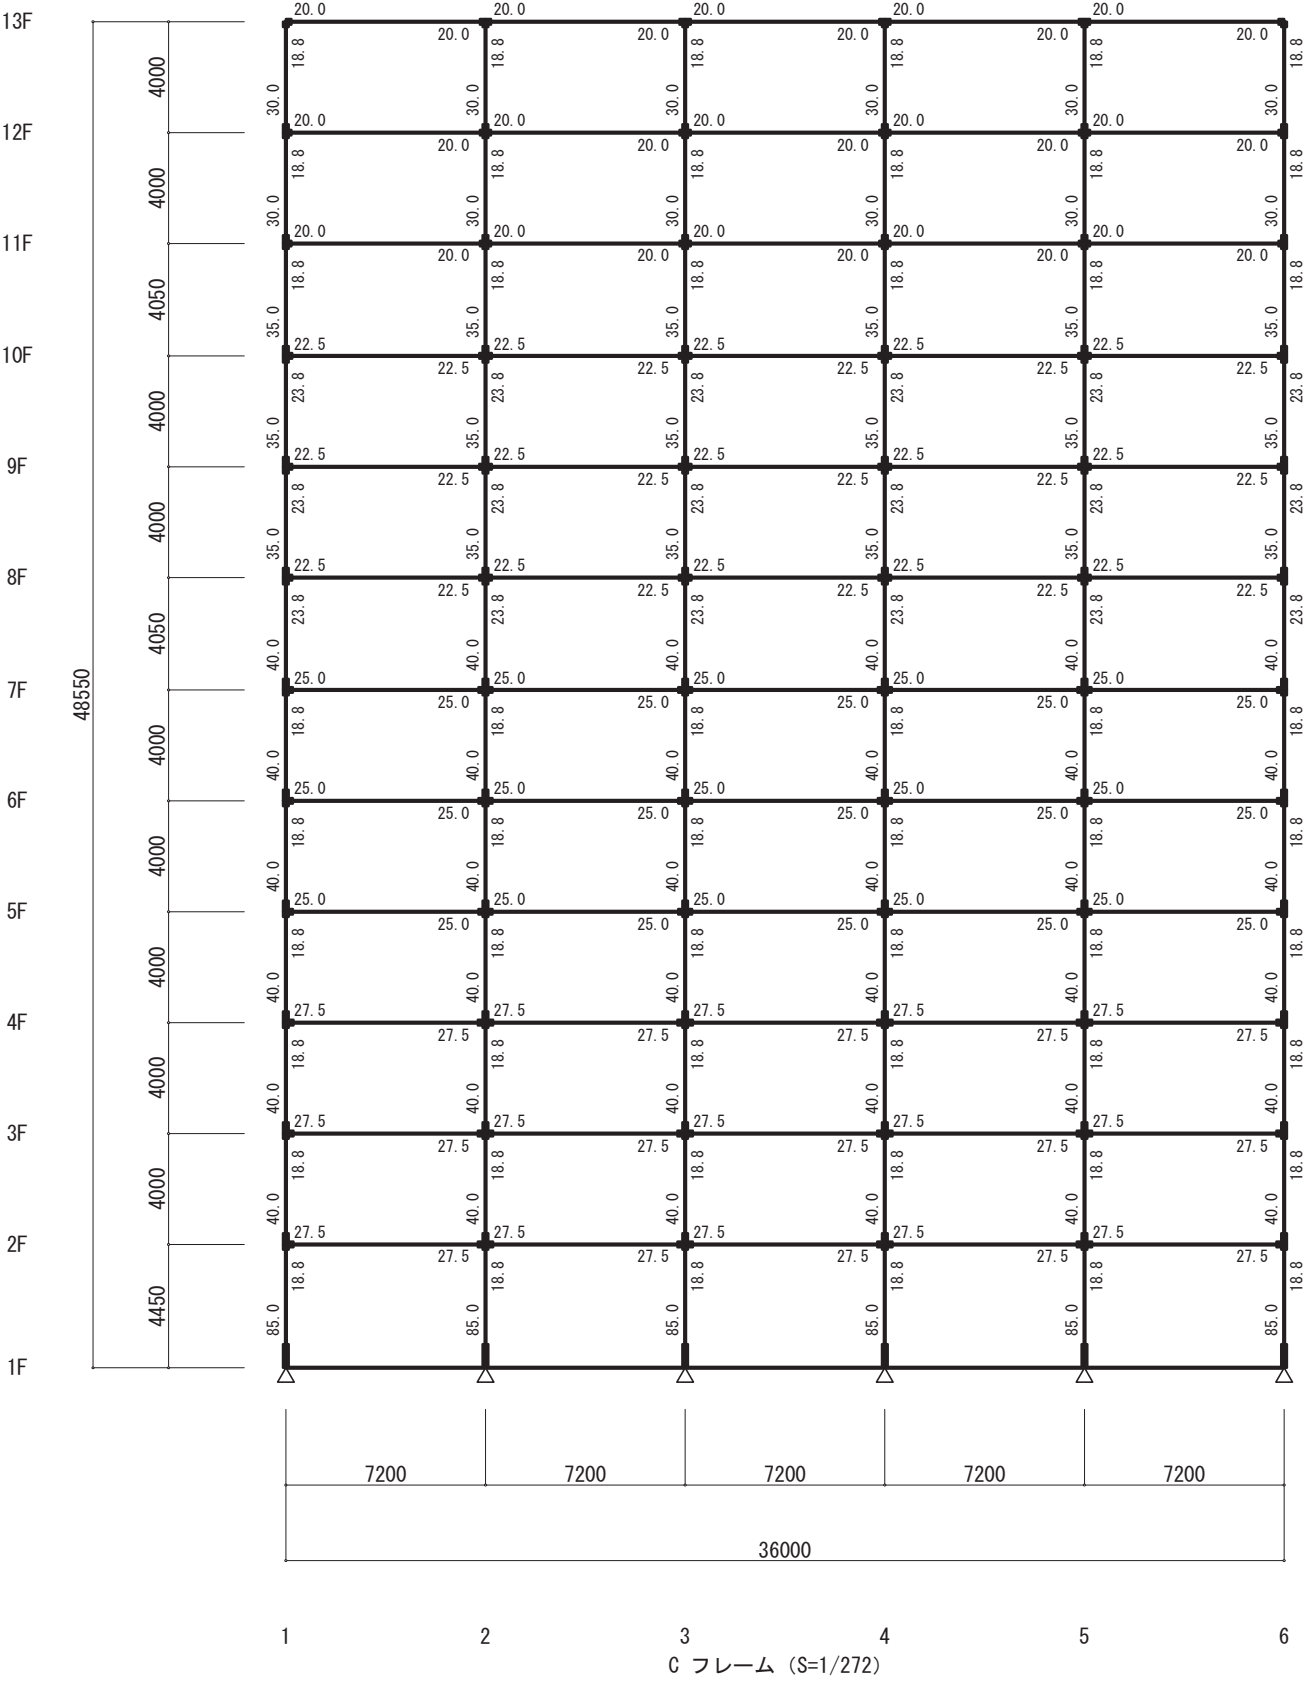


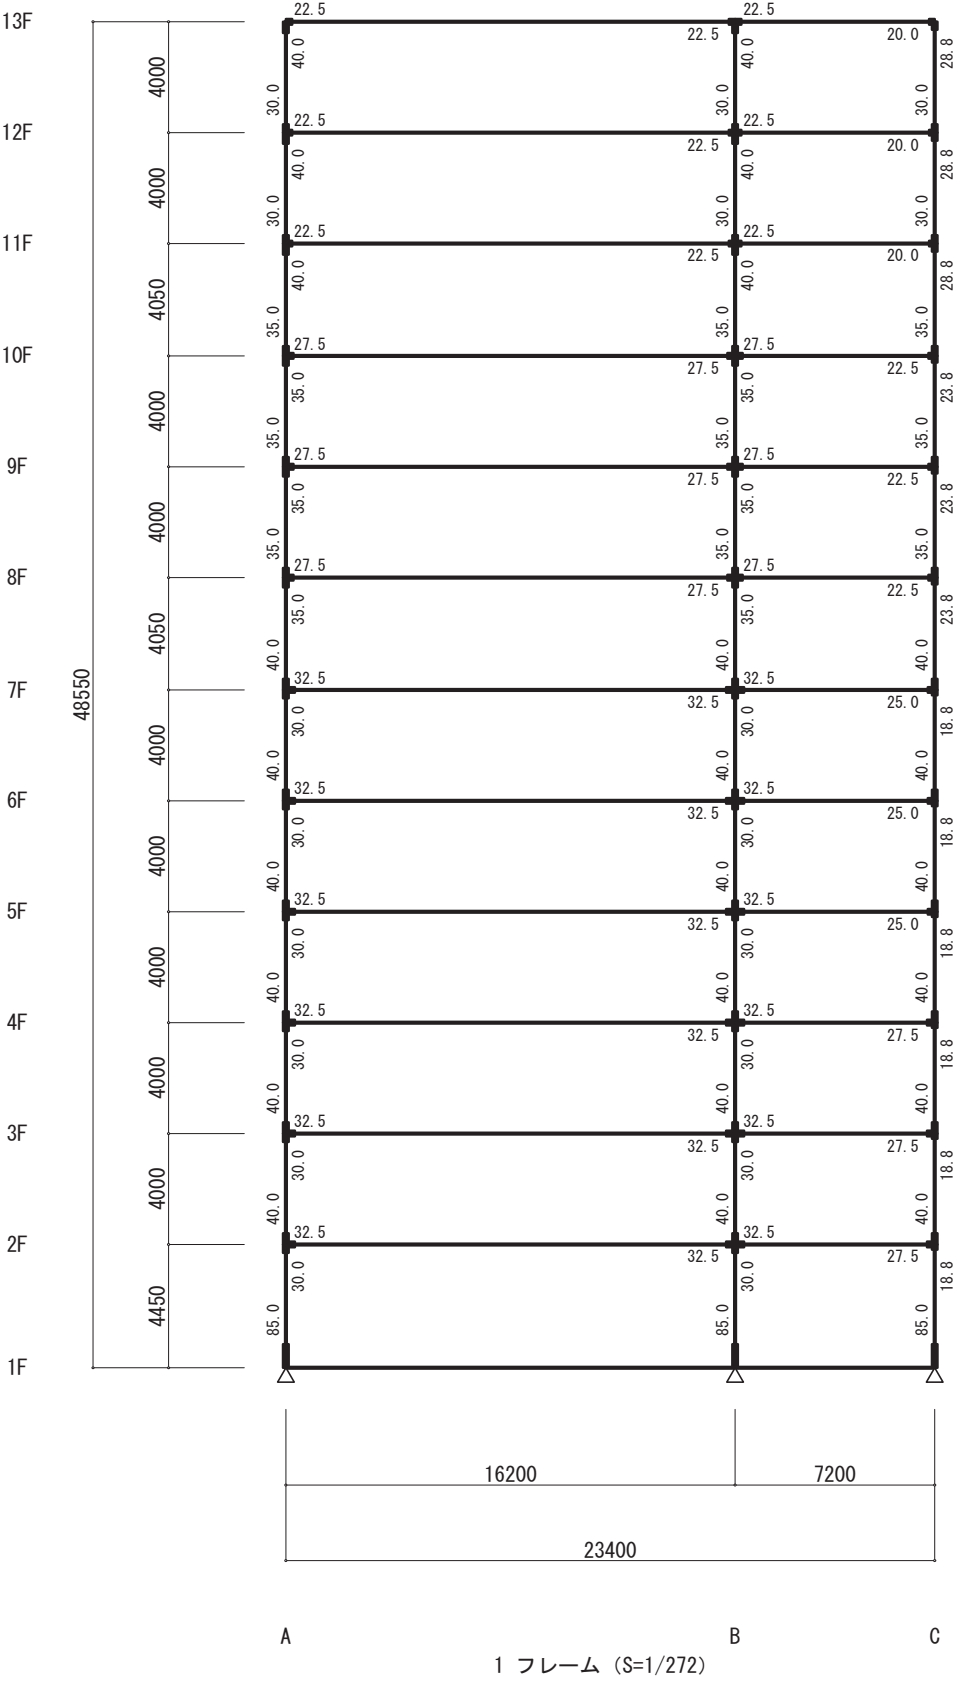


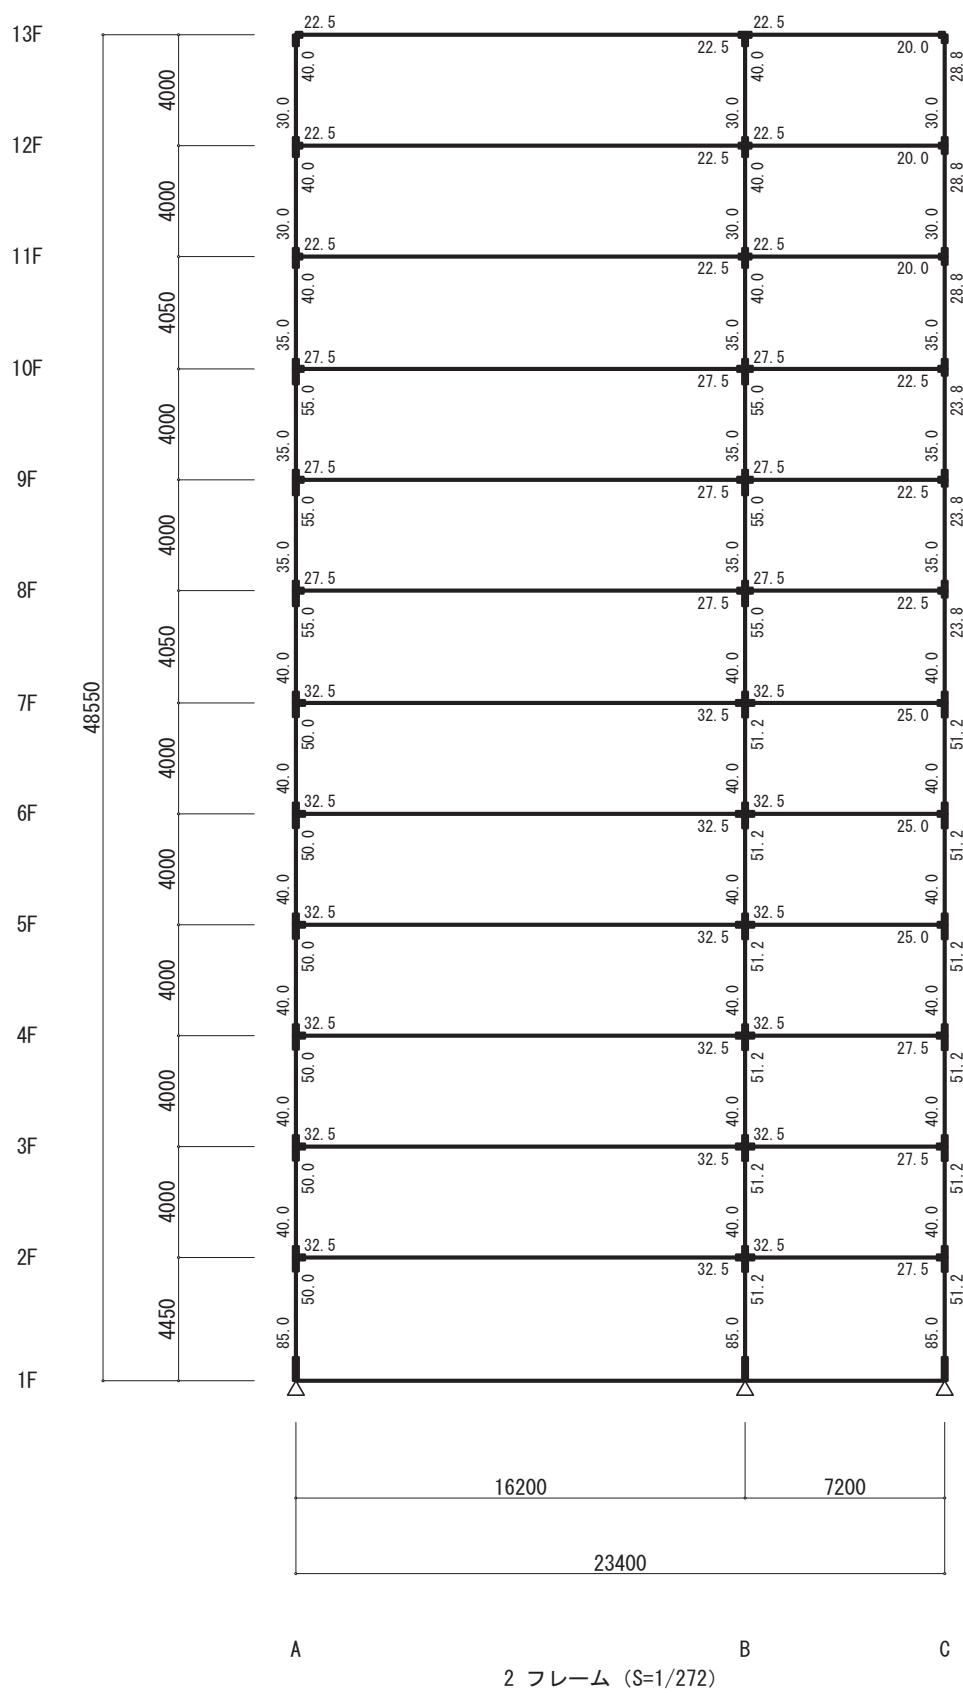

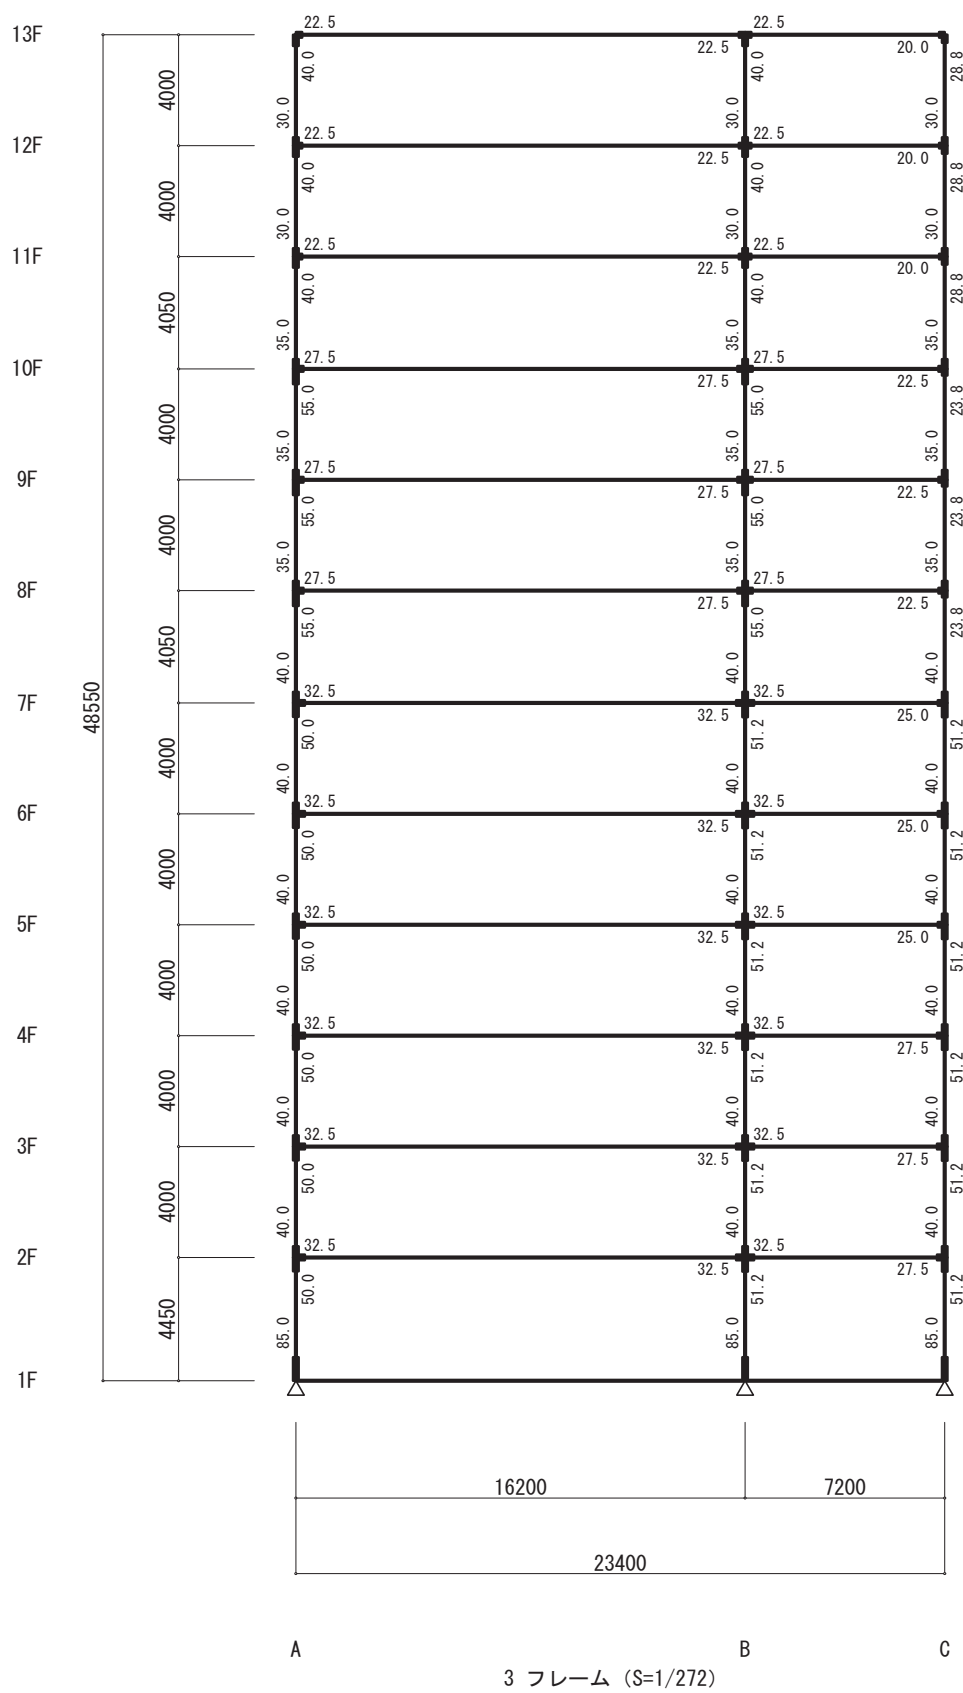


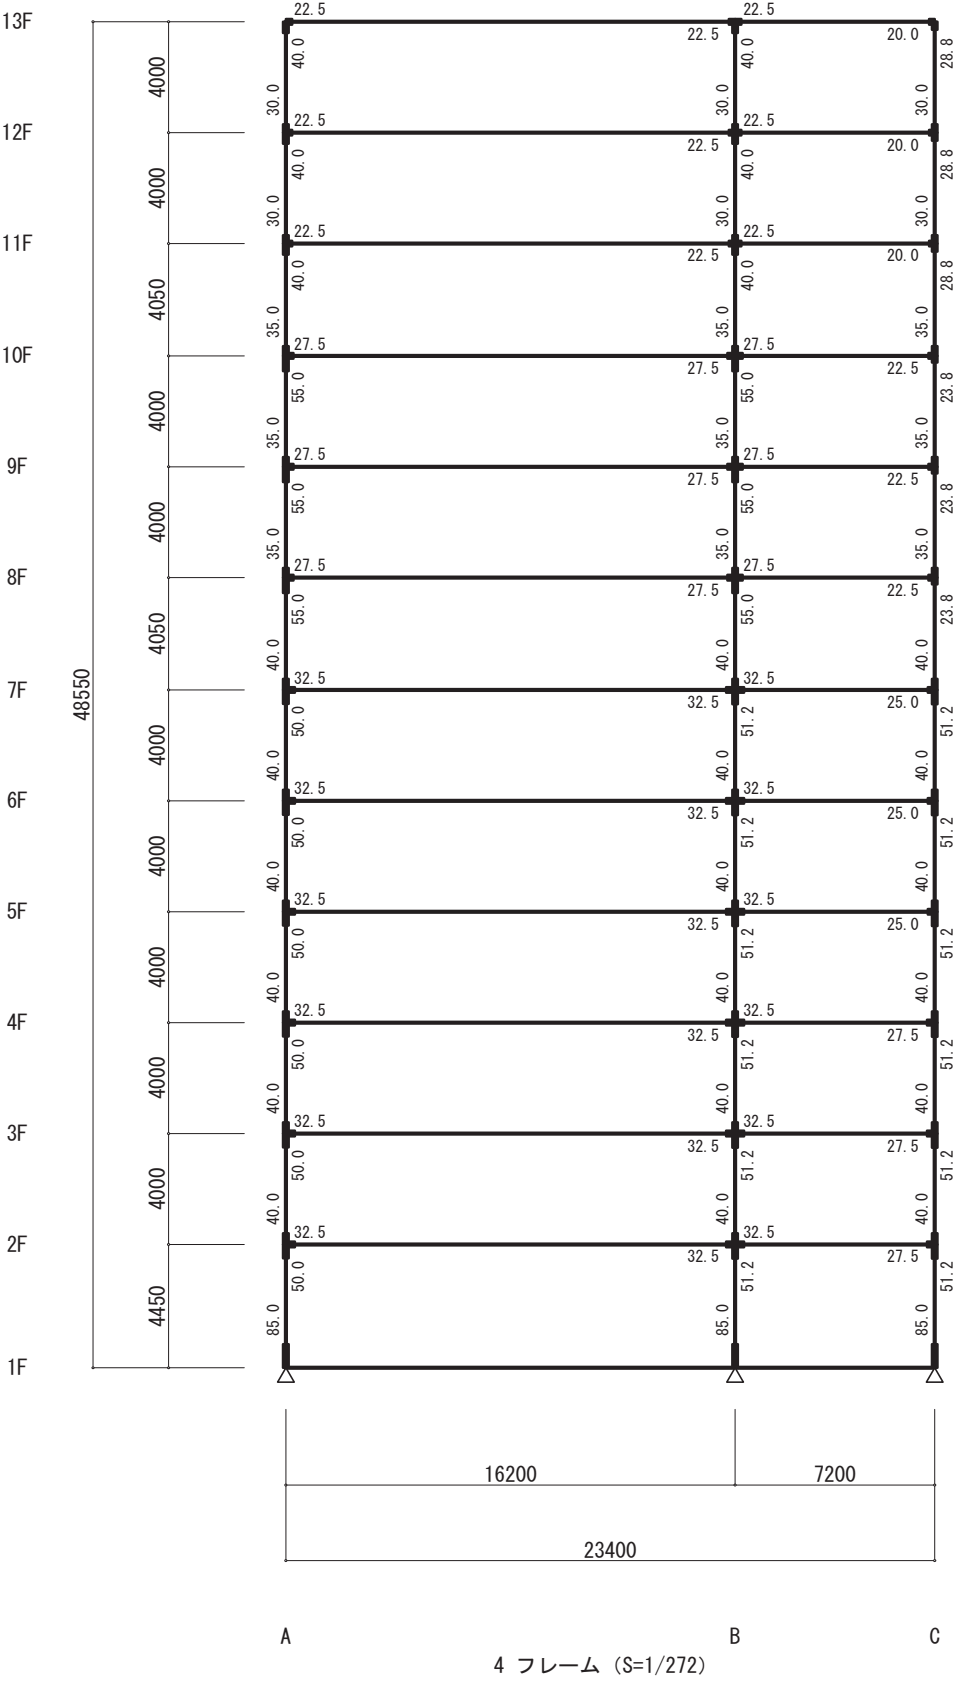

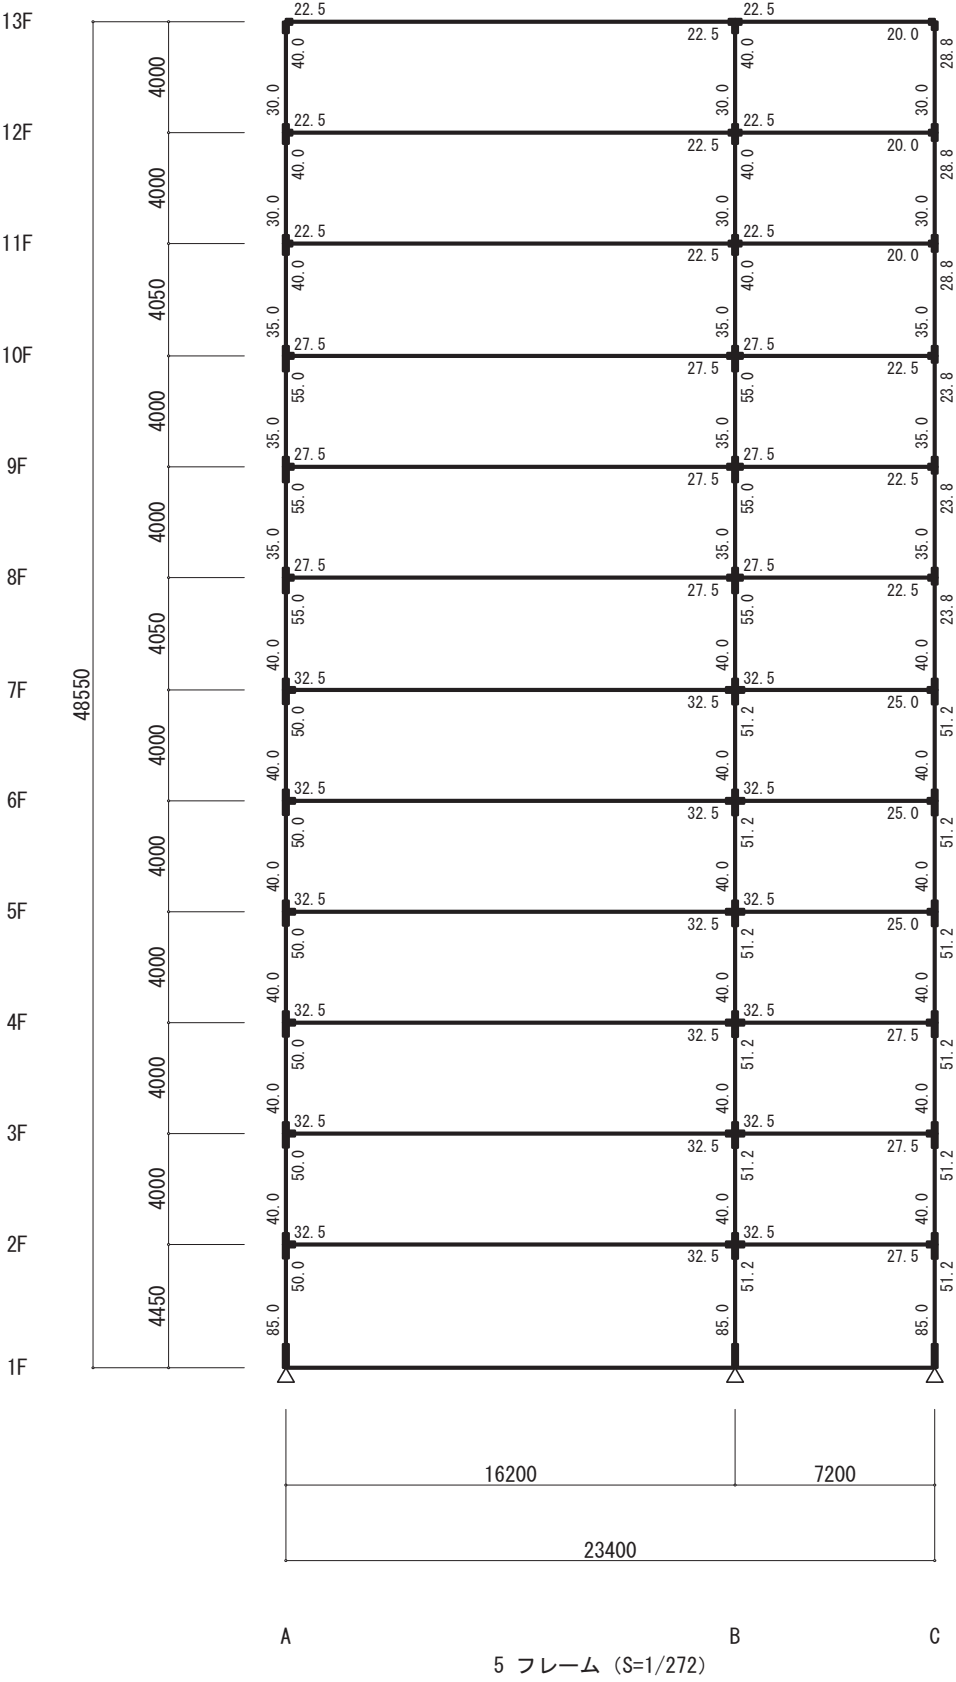

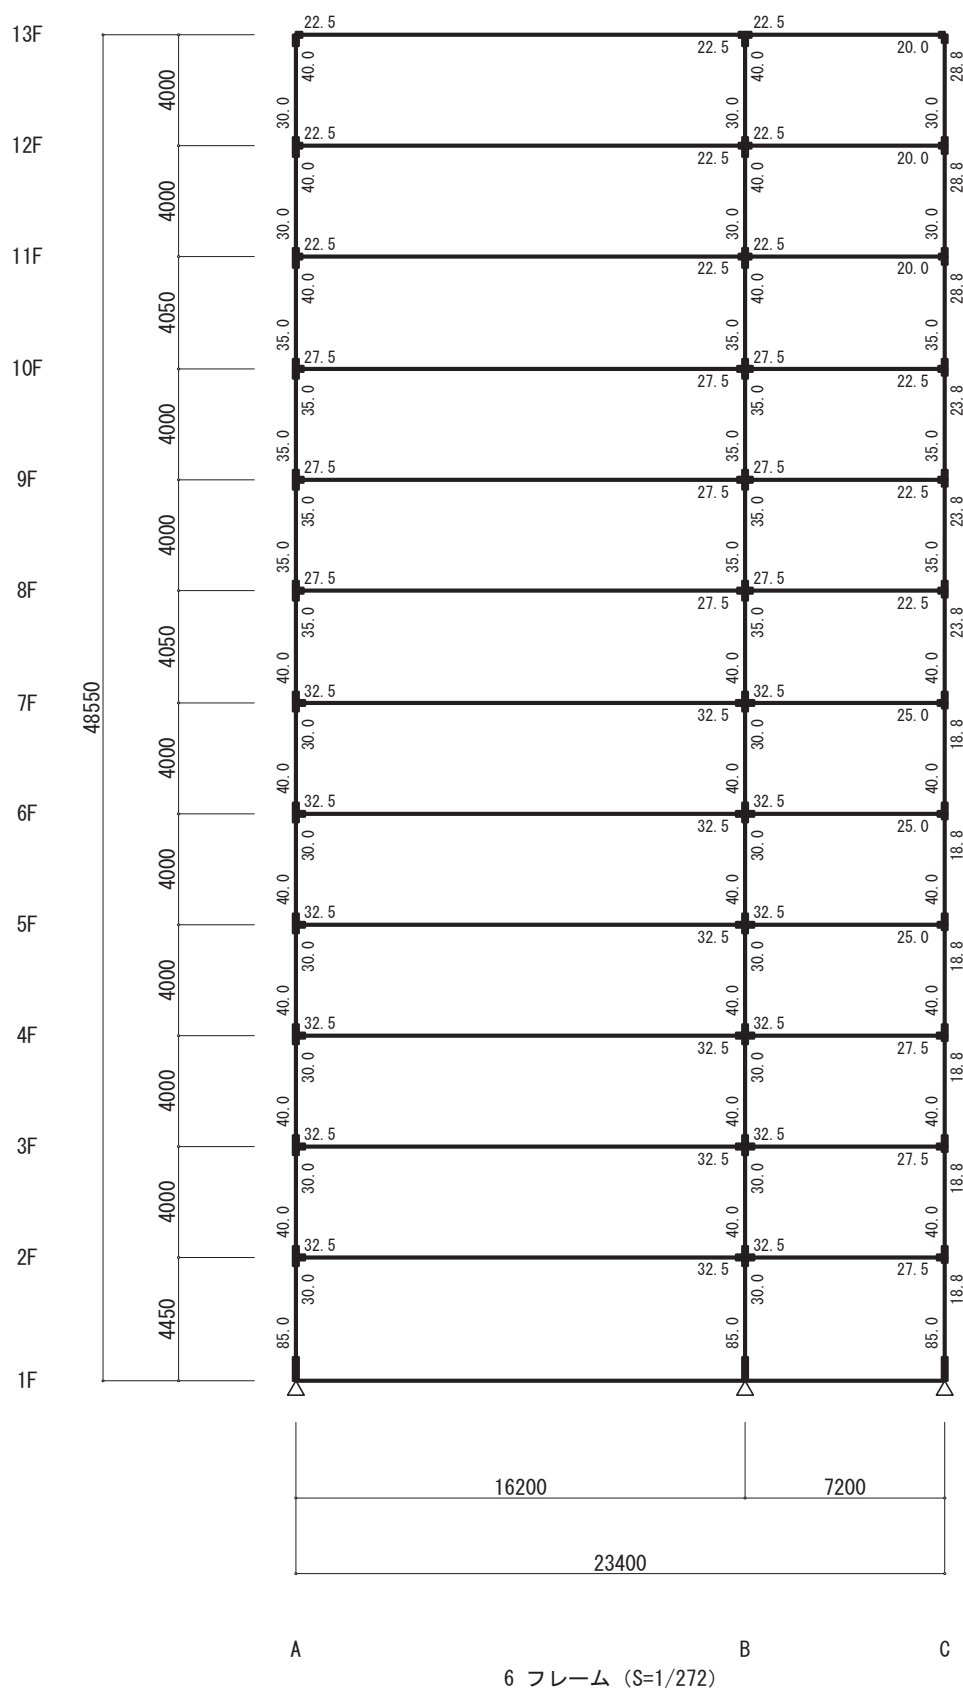

I-4.2.2 架構モデル化データ図（終局）

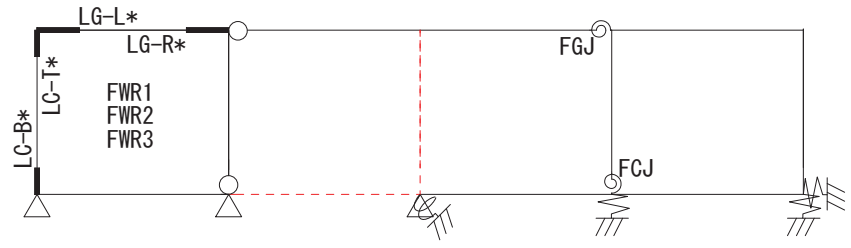

- 支点バネ

 - : 鉛直方向バネ
 - : 回転方向バネ
 - : 水平方向バネ

柱・はり端部接合状態


 - : ピン節点
 - : 回転バネ
 - 「BP」はベースプレートによる回転剛性
 - FGJ : はり端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
 - FCJ : 柱端部回転バネ定数 (kN・m/rad)


----- : ダミーばり
 : ダミー柱
 : 剛性・保有水平耐力に考慮しないはり
 : 剛性・保有水平耐力に考慮しない柱
- 剛域


 - LG-L : はり左端剛域 (cm)
 - LG-R : はり右端剛域 (cm)
 - LC-B : 柱脚剛域 (cm)
 - LC-T : 柱頭剛域 (cm)
 - * : 直接入力であることを表します。


壁開口周比


 - FWR1 : 開口面積比 $\sqrt{(H_o \cdot L_o) / (H \cdot L)}$
 - FWR2 : 開口長さ比 L_o / L
 - FWR3 : 開口高さ比 H_o / H

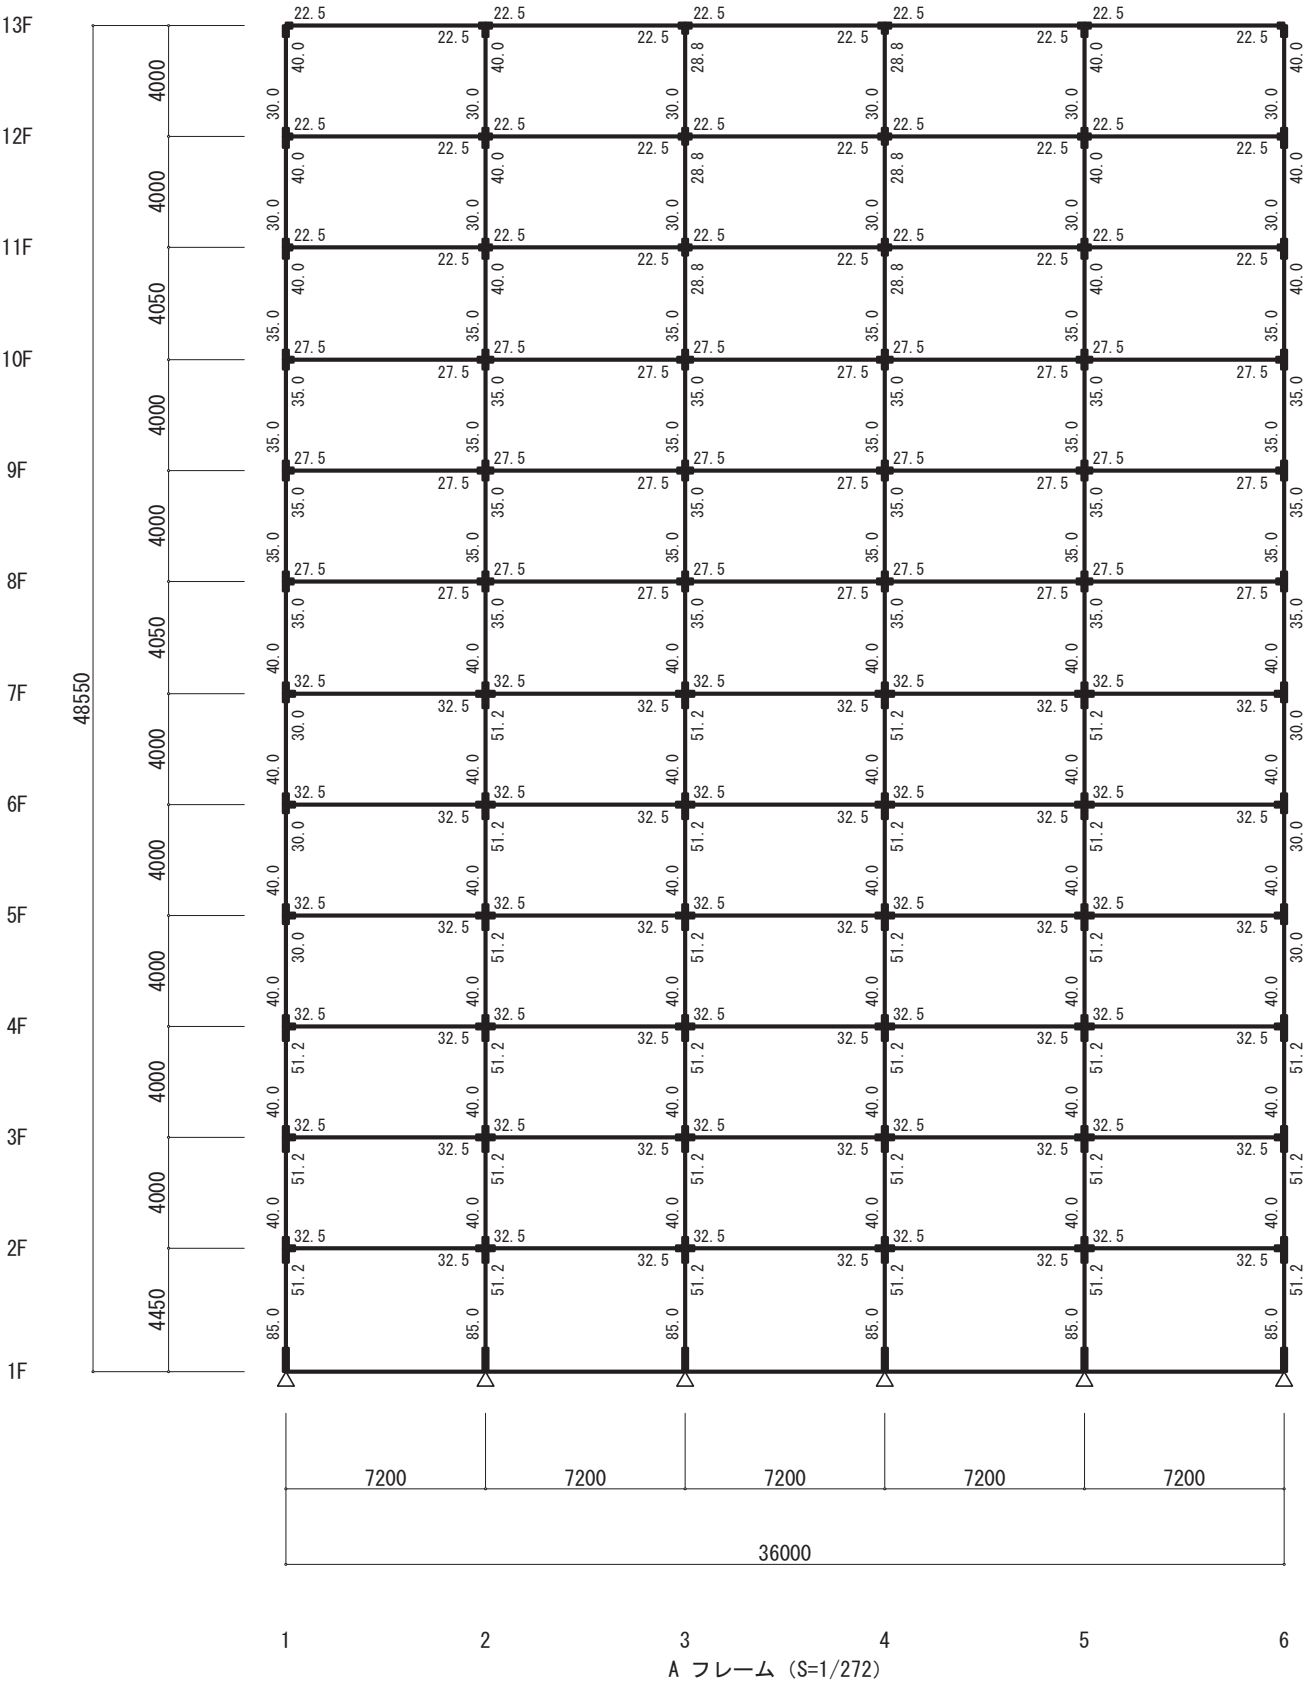


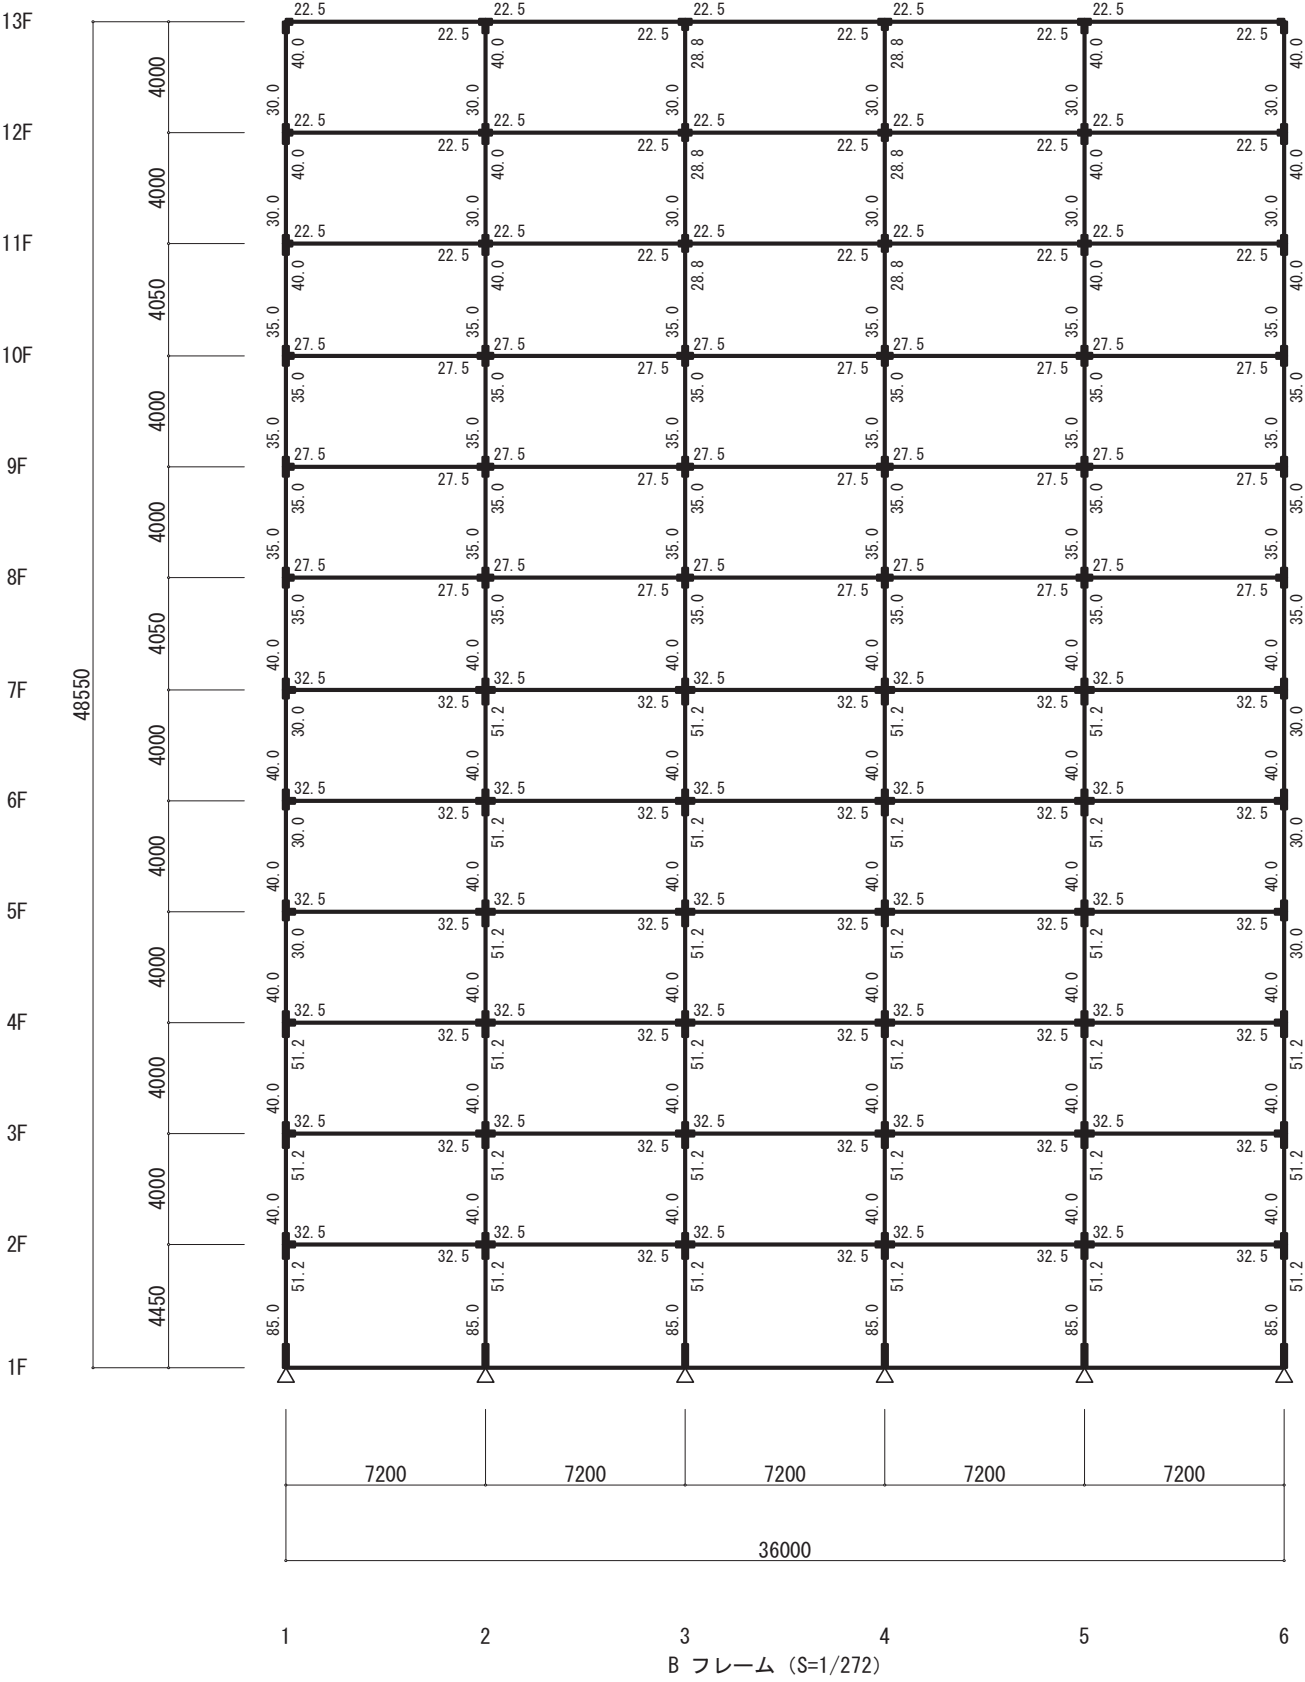


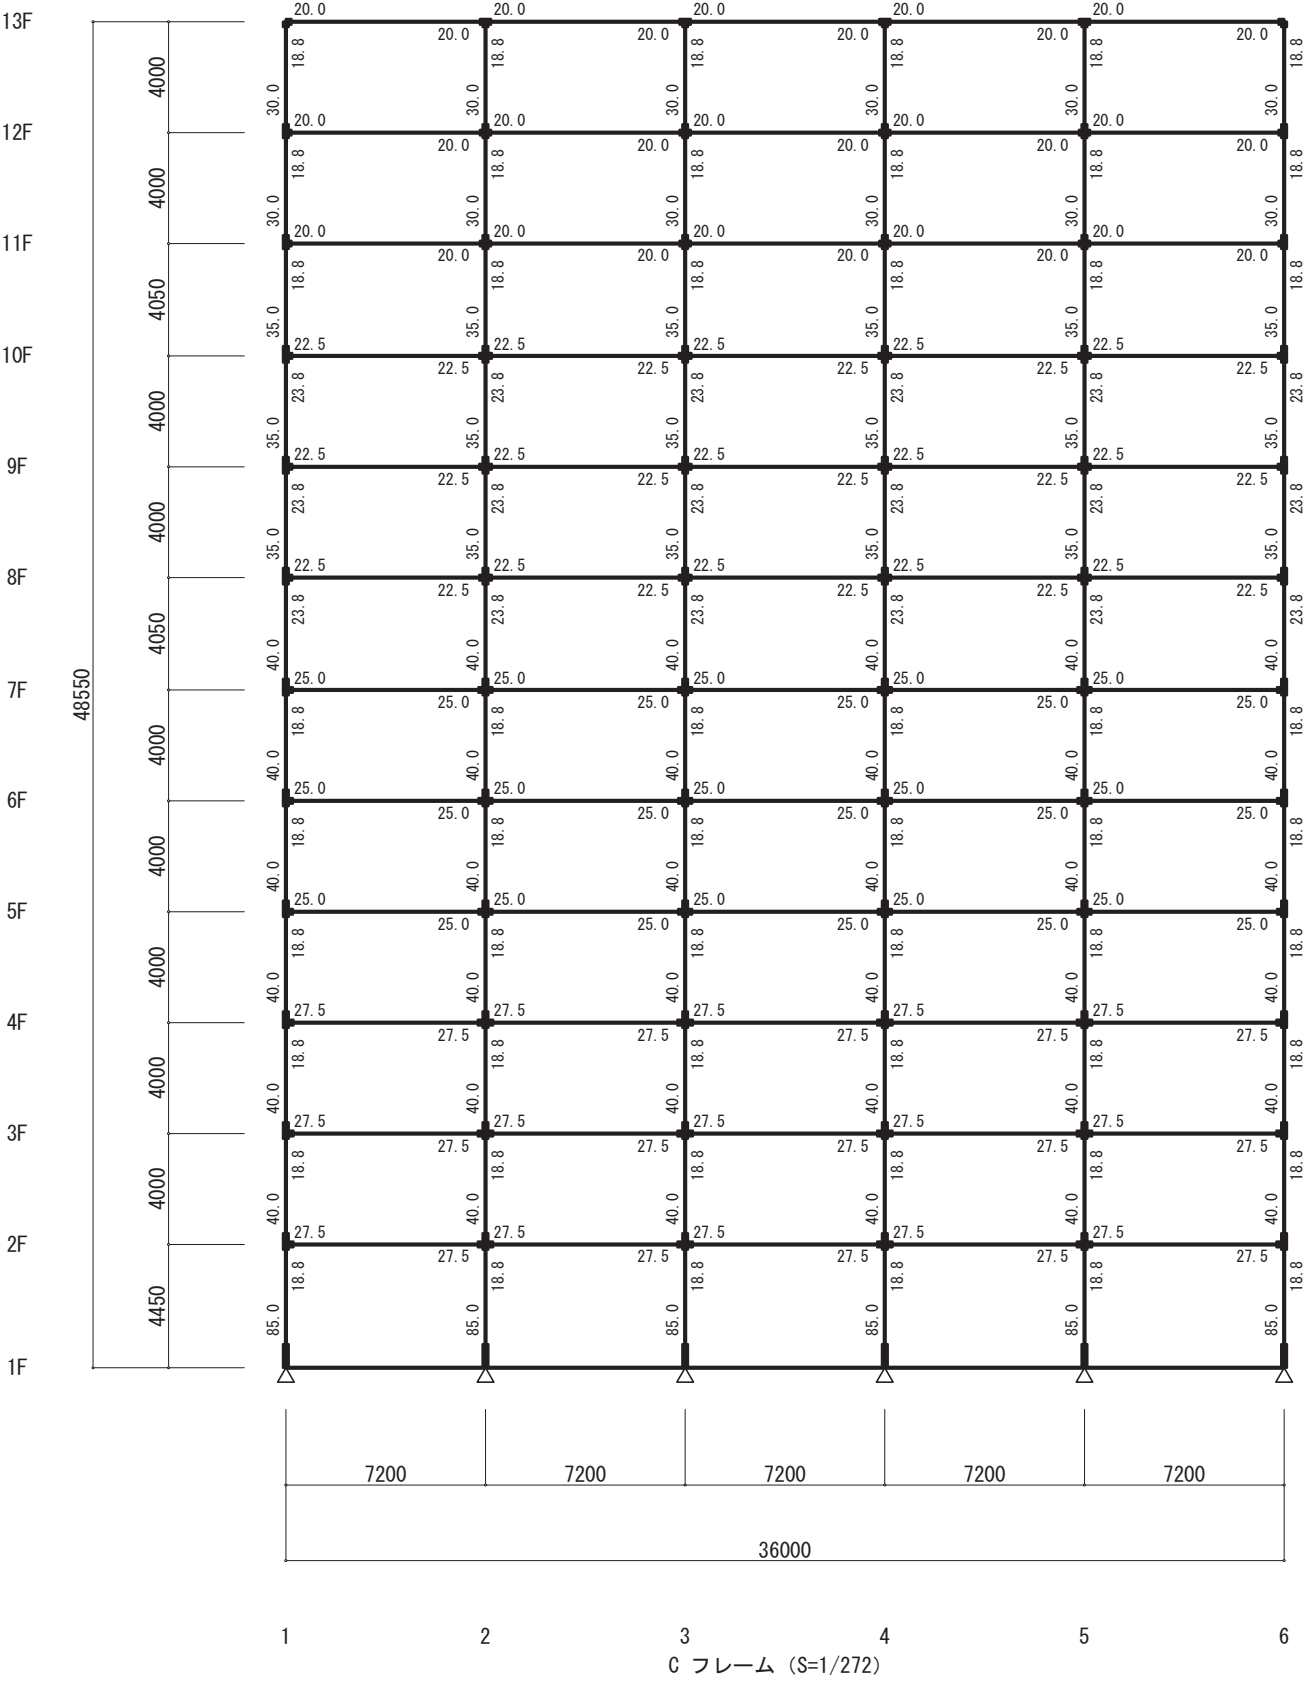


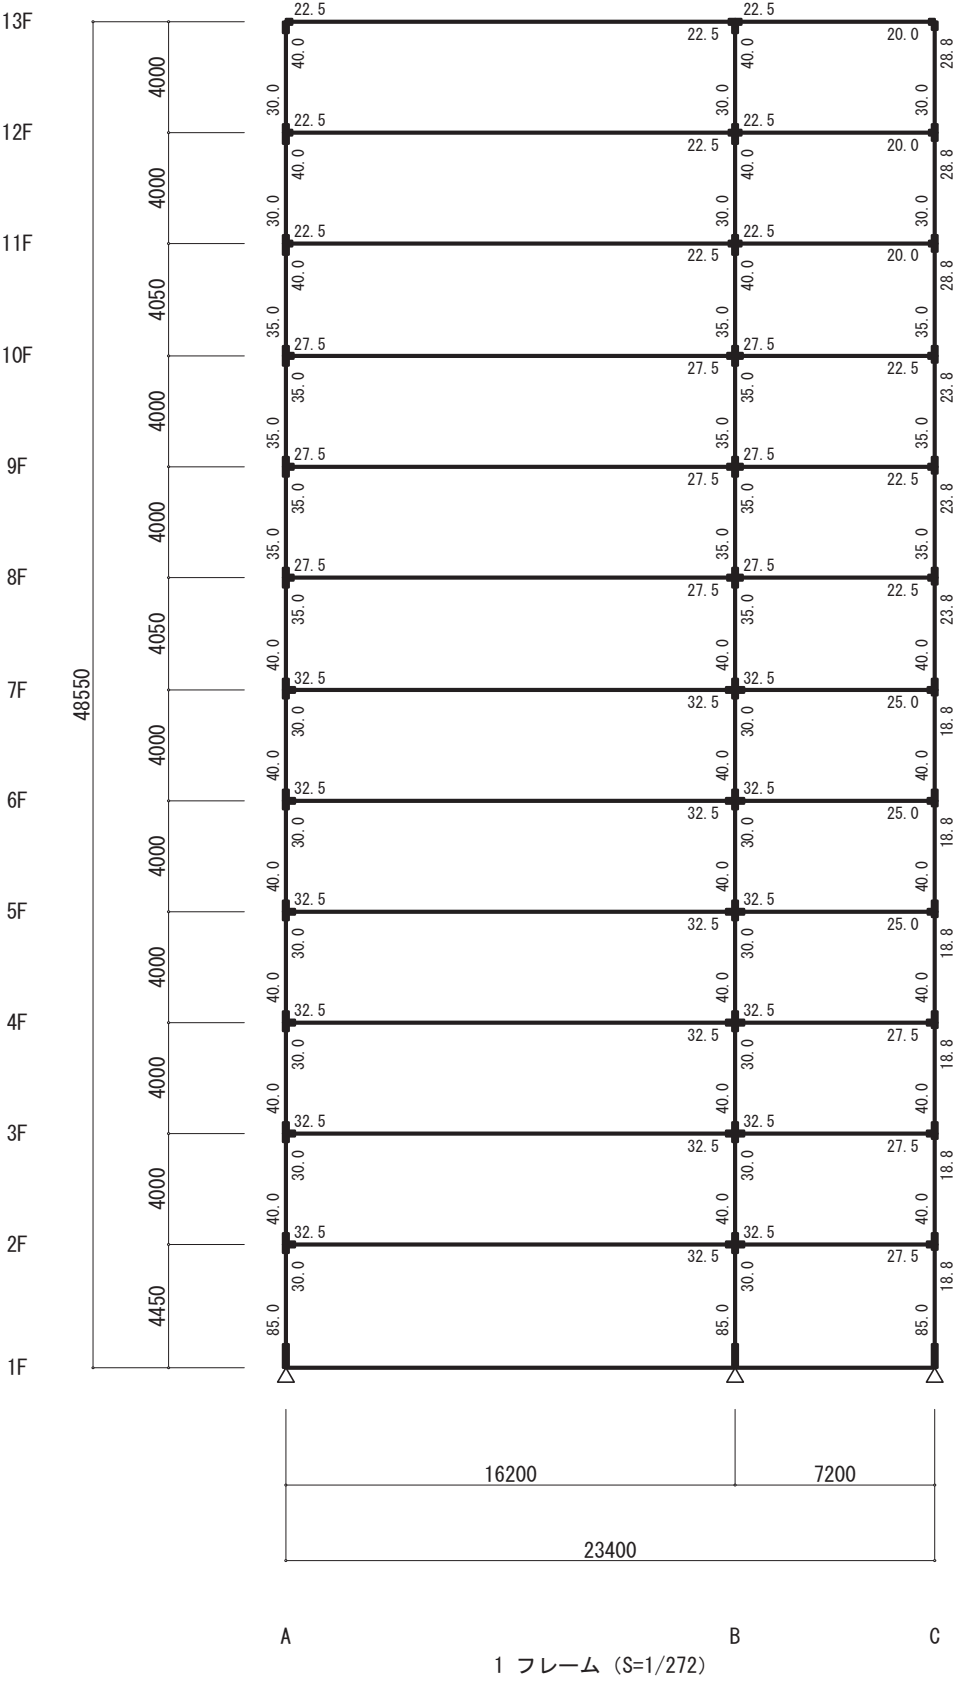


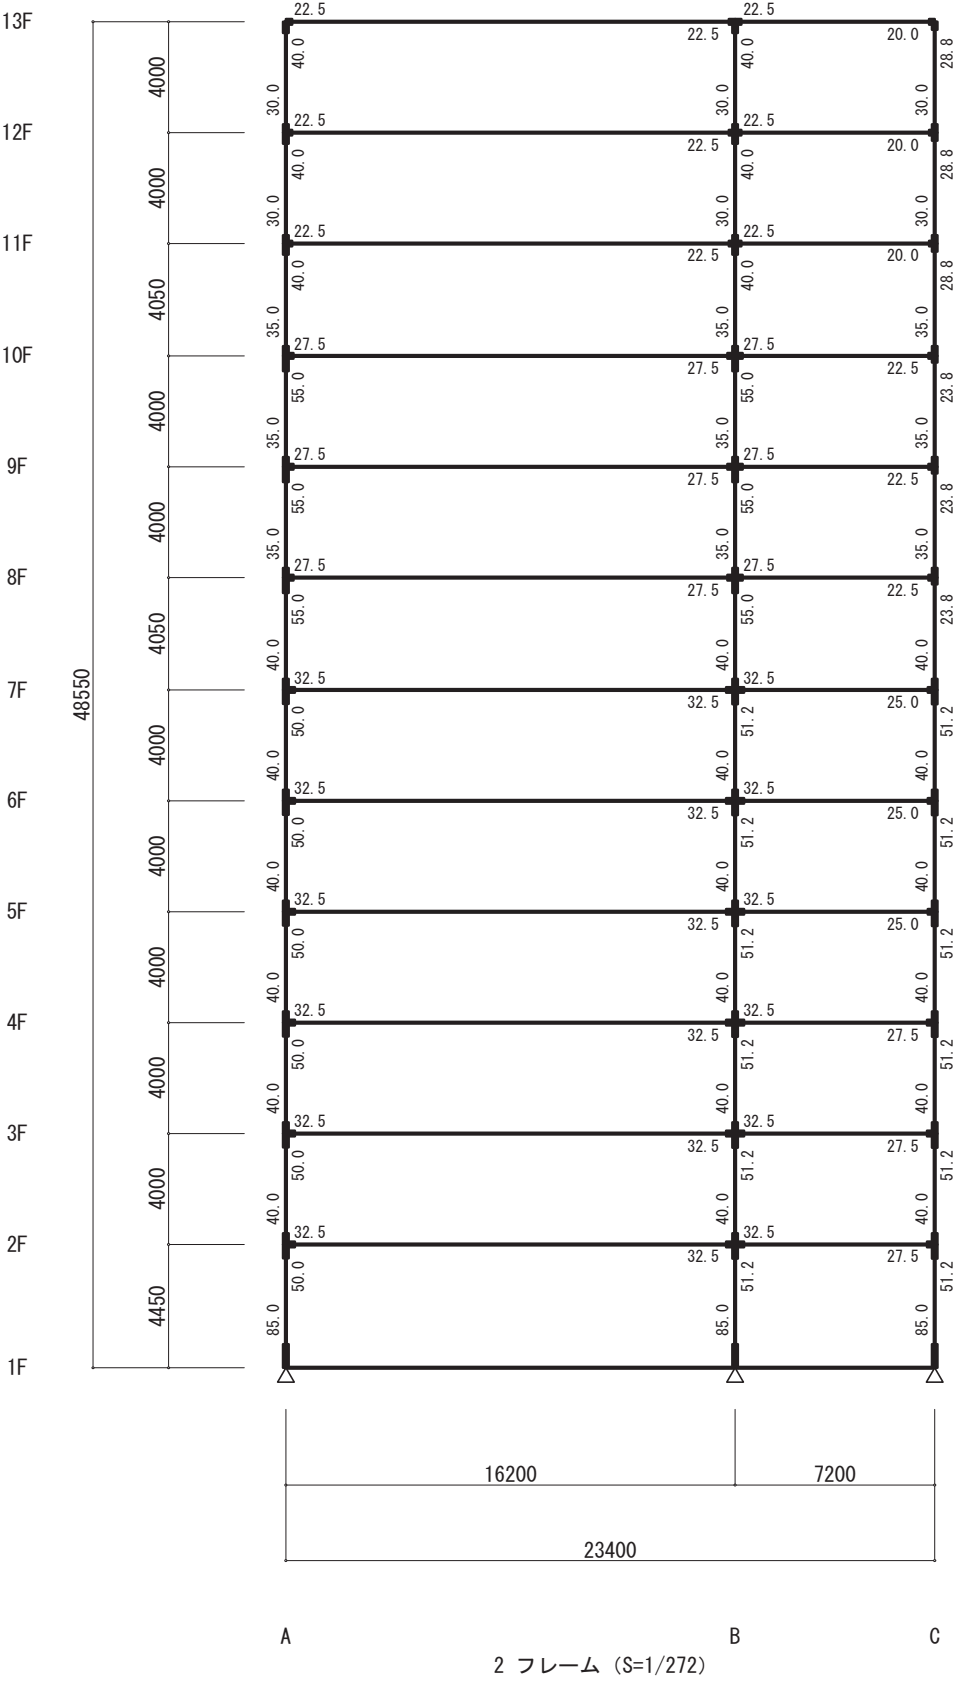

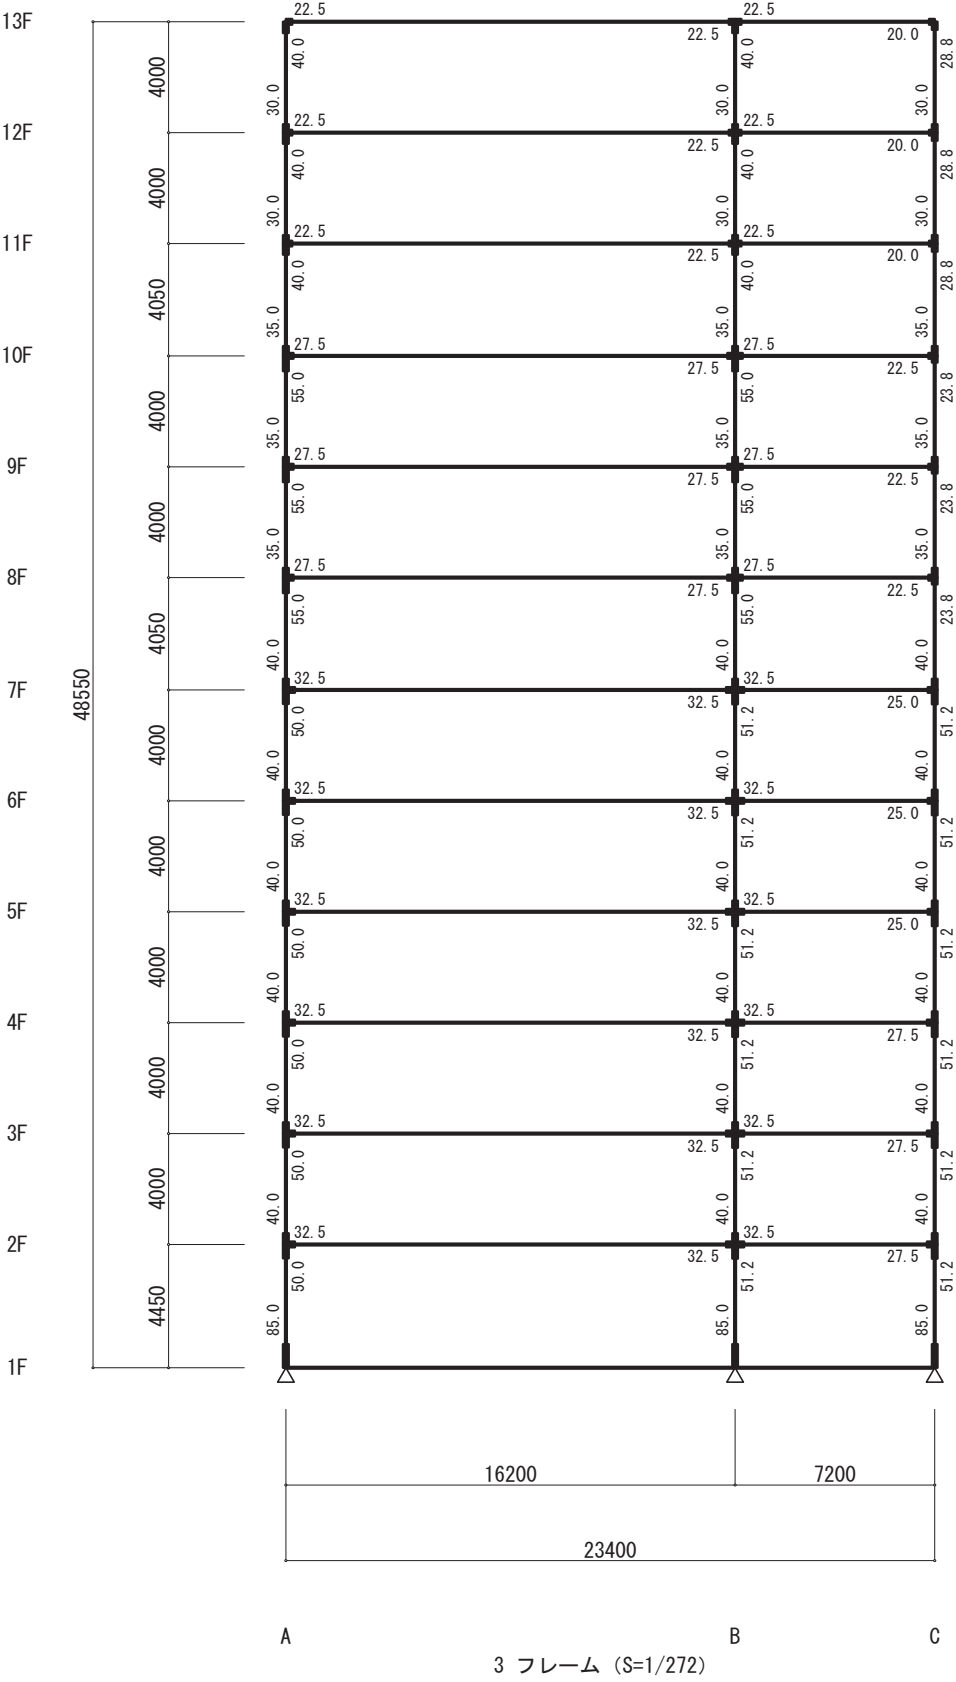

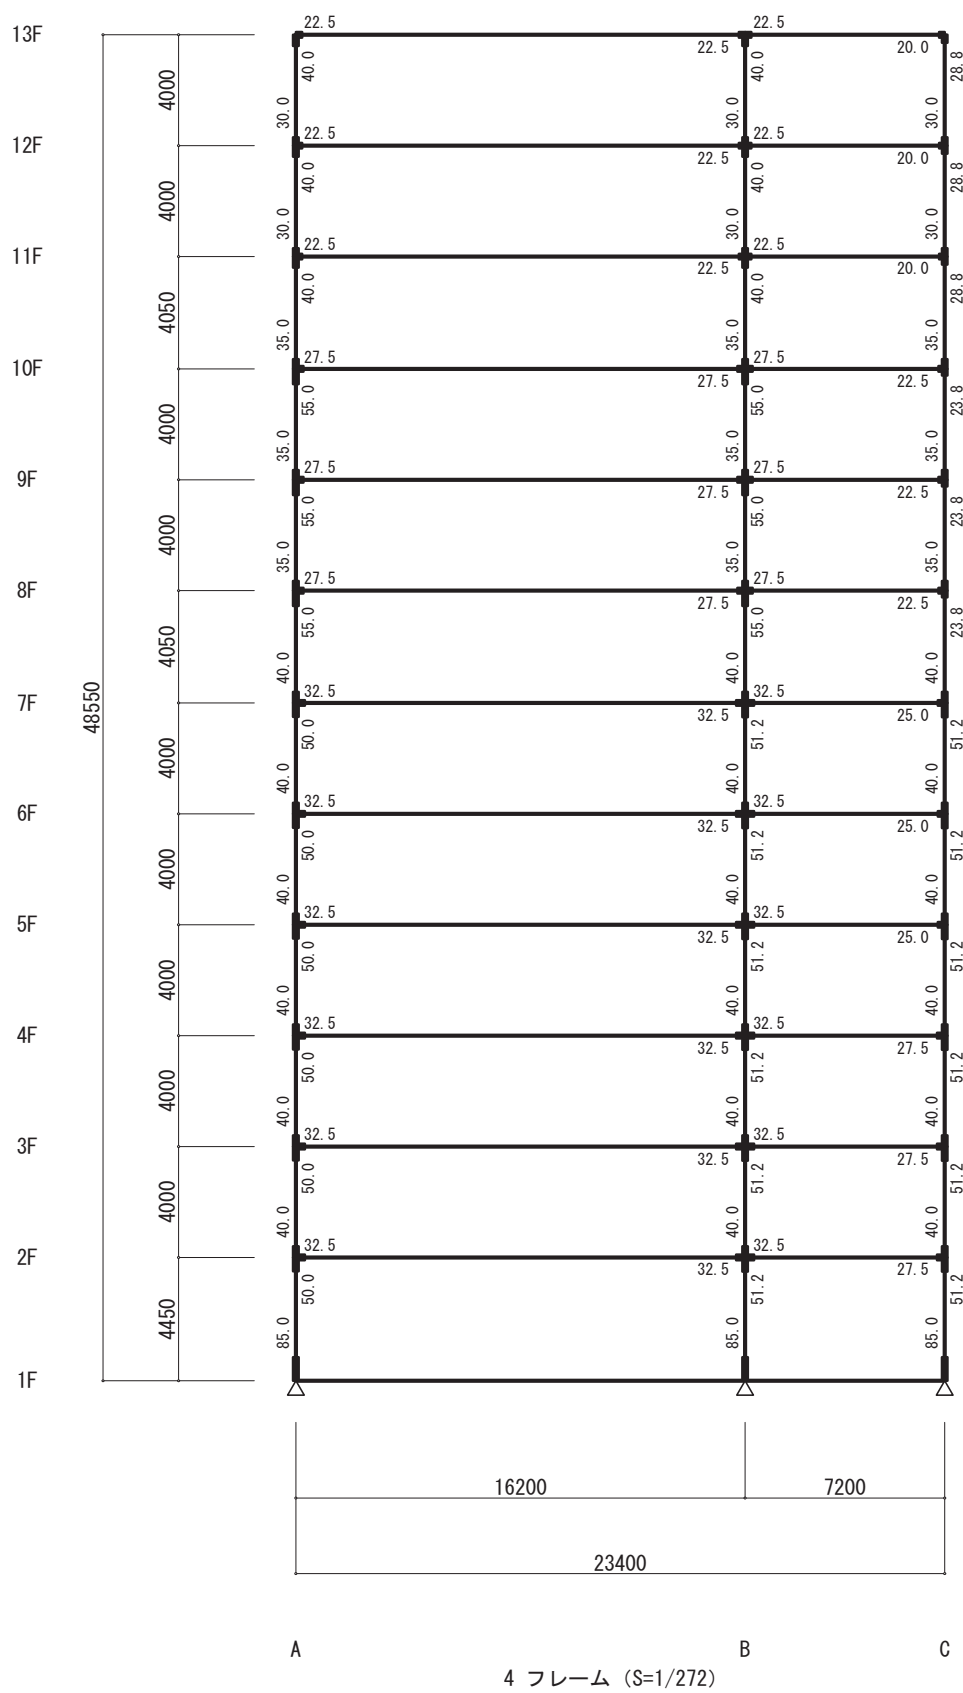

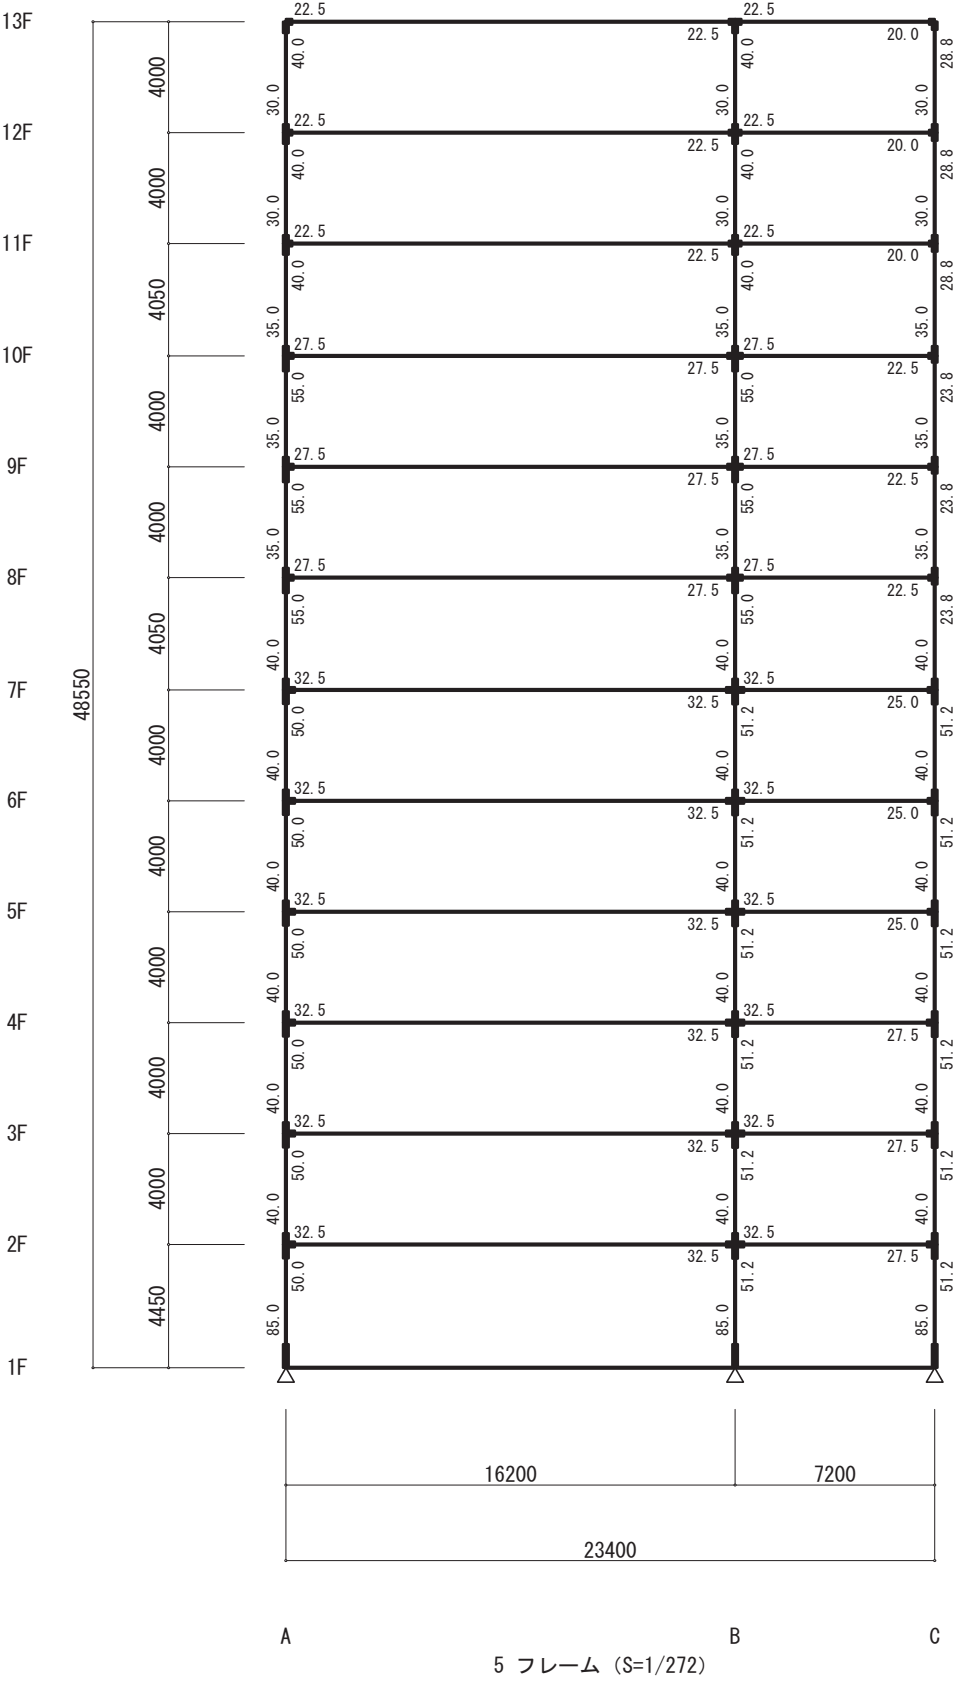

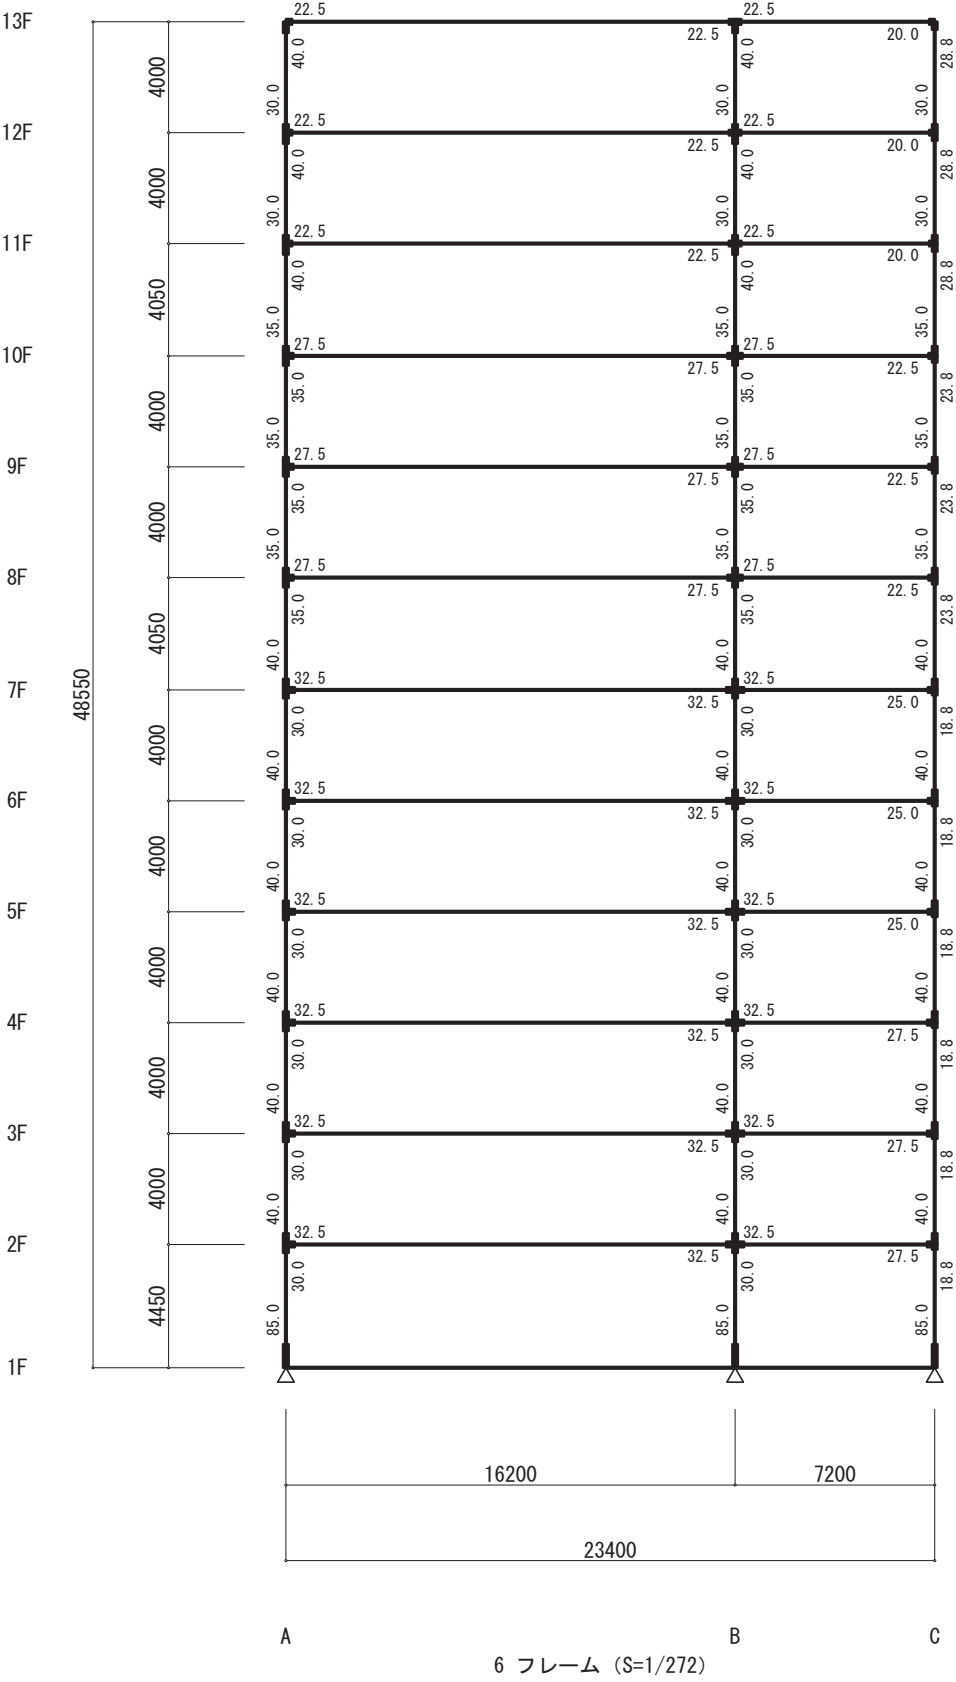

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりMy計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
SRC/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Zの欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $L_o/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $L_o/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする (断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算)

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書 (日本建築センター)
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書 (SCSS-H97)

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力
	X方向 Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造 ルート3 ルート3
	S造 ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用 地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o \cdot b \cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径 (算定計算)

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1. 00
算定対象最上階		12F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0. 00
浮上り・圧縮耐力（鉛直パネ）の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による）		$\Sigma Mpc / \Sigma Mpb \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 25
	S造	1/ 25
終局時Co値		保有水平耐力時: 0. 40、Ds算定時: 0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cドラック部材を 1. 00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4. 1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1. 00
ho/DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸パネが95%、またはコンクリート軸パネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	αe	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	αe	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha e$	1. 25	1. 00

I-8.1.4 冷間成形角形鋼管の計算

局所崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局所崩壊層の自動設定を行い
局所崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣り合い力率		0.01 %
最大不釣り合い力		0.00 (kN)
最大不釣り合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

SRC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	M_y

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

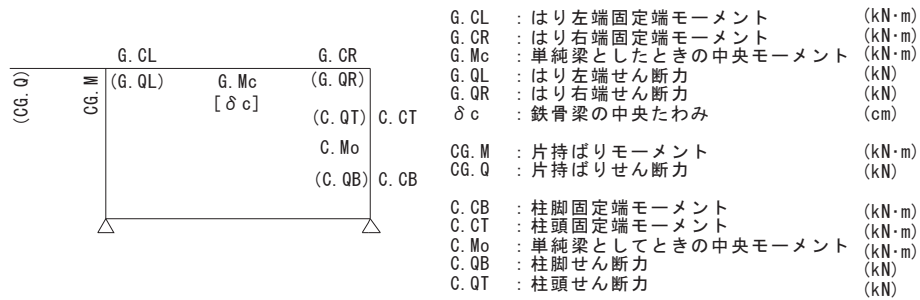


固定荷重+積載荷重

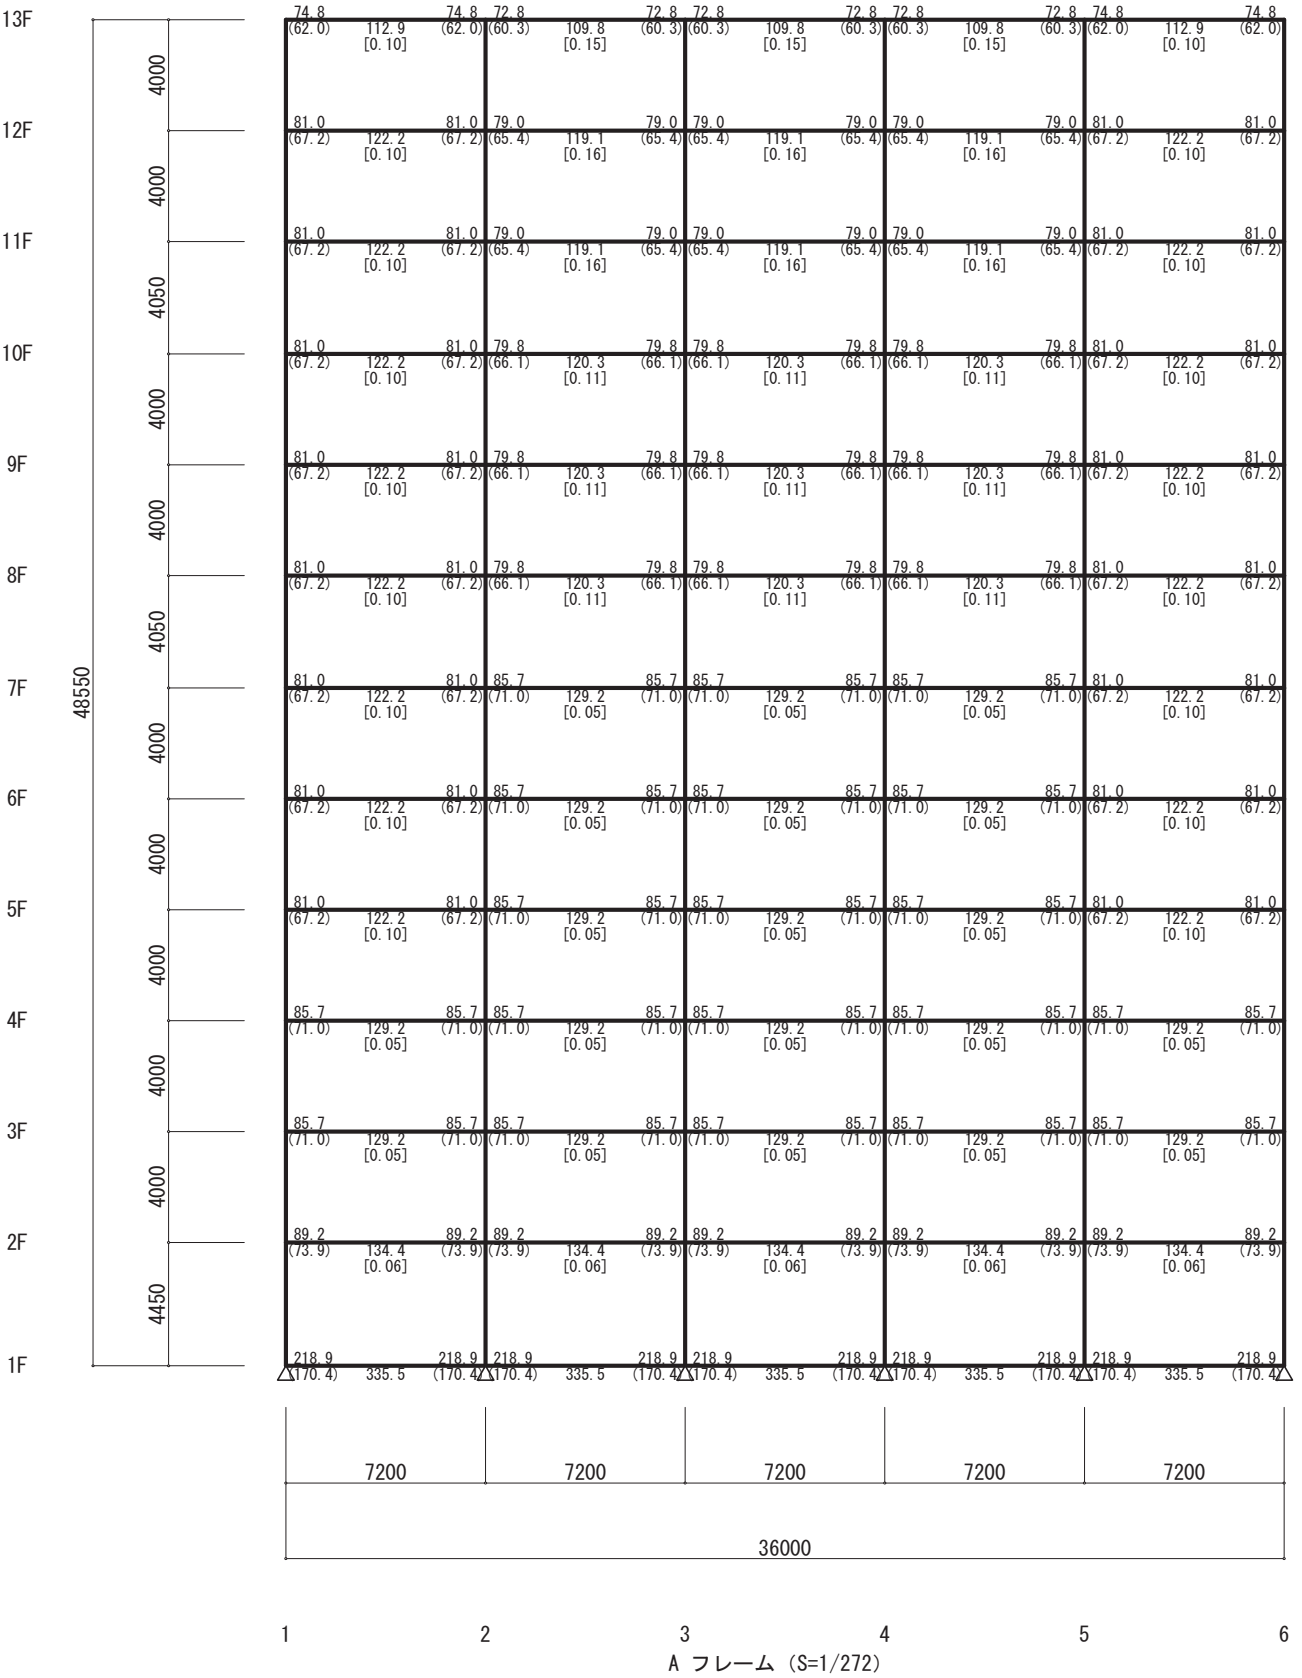


固定荷重＋積載荷重

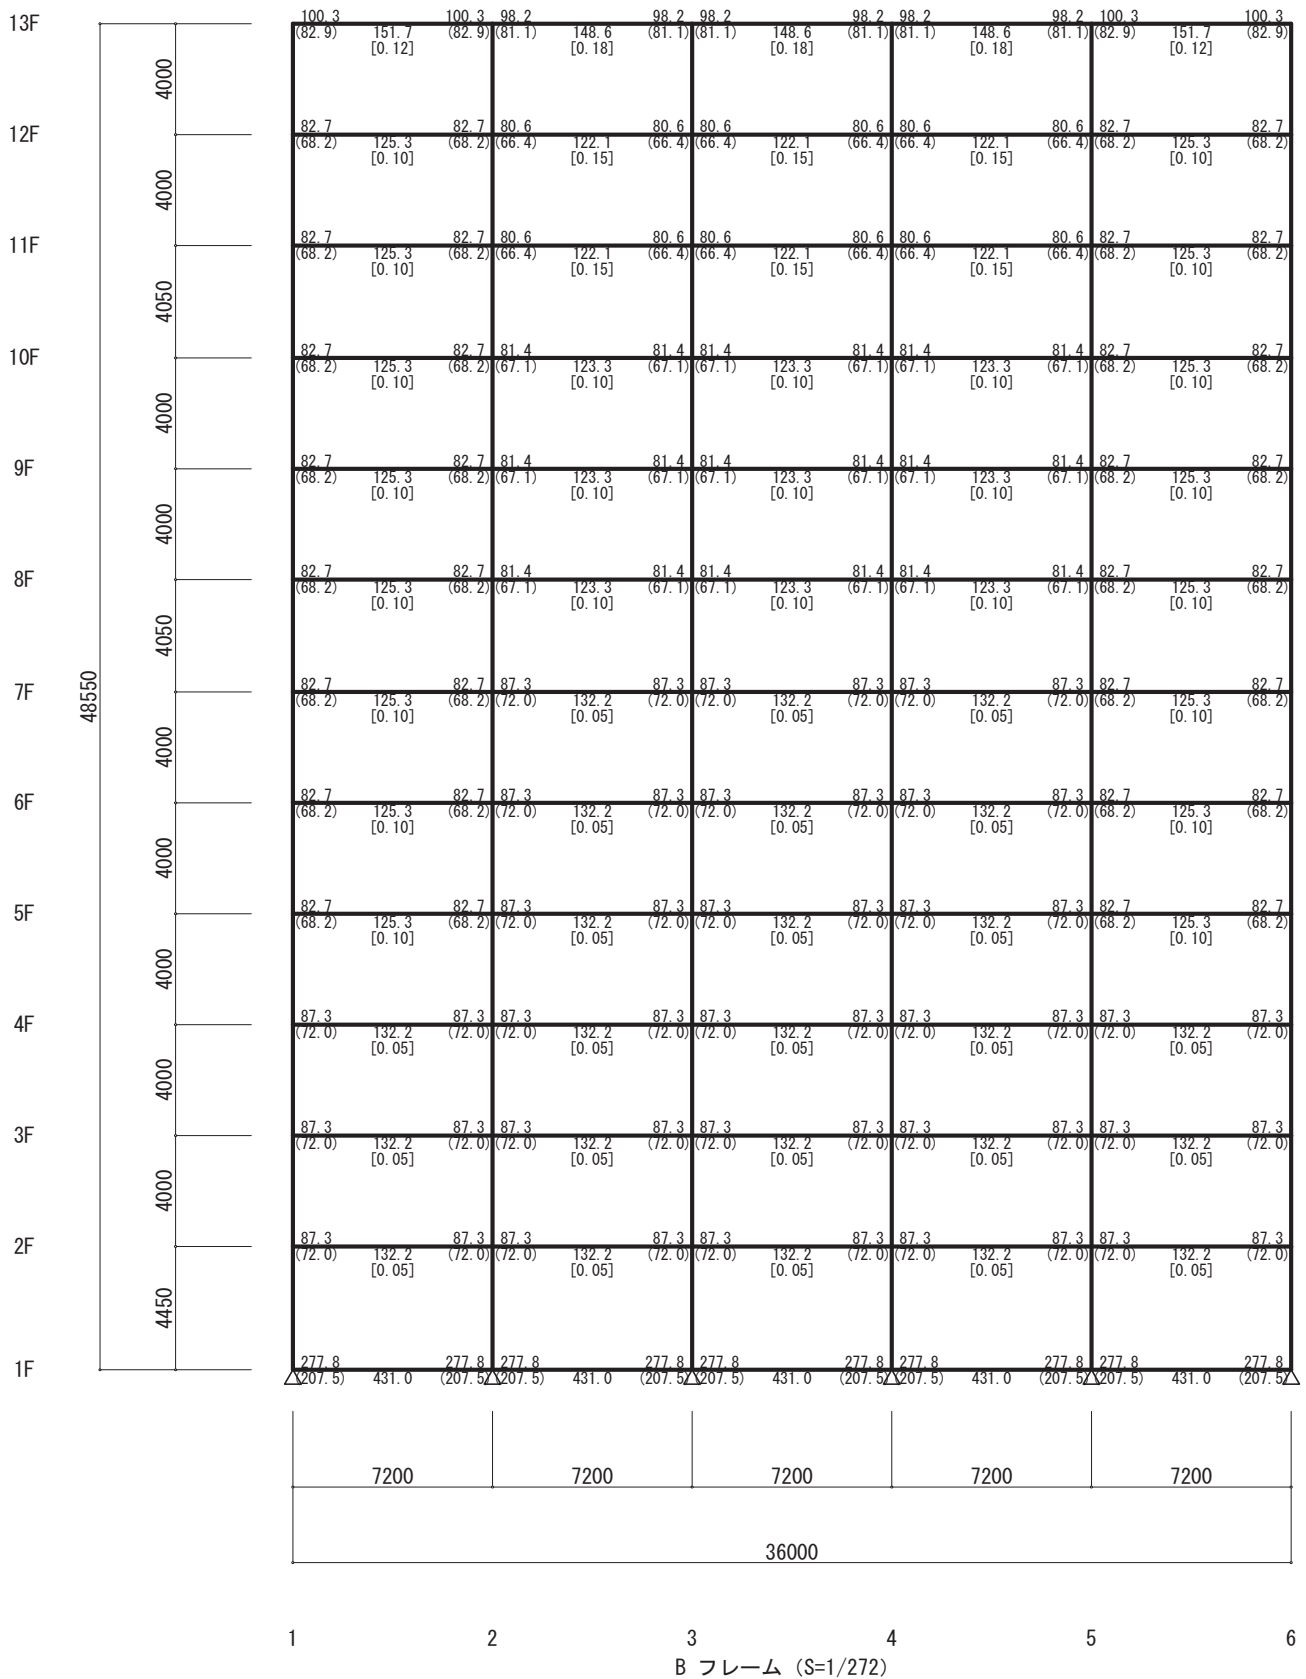


固定荷重+積載荷重

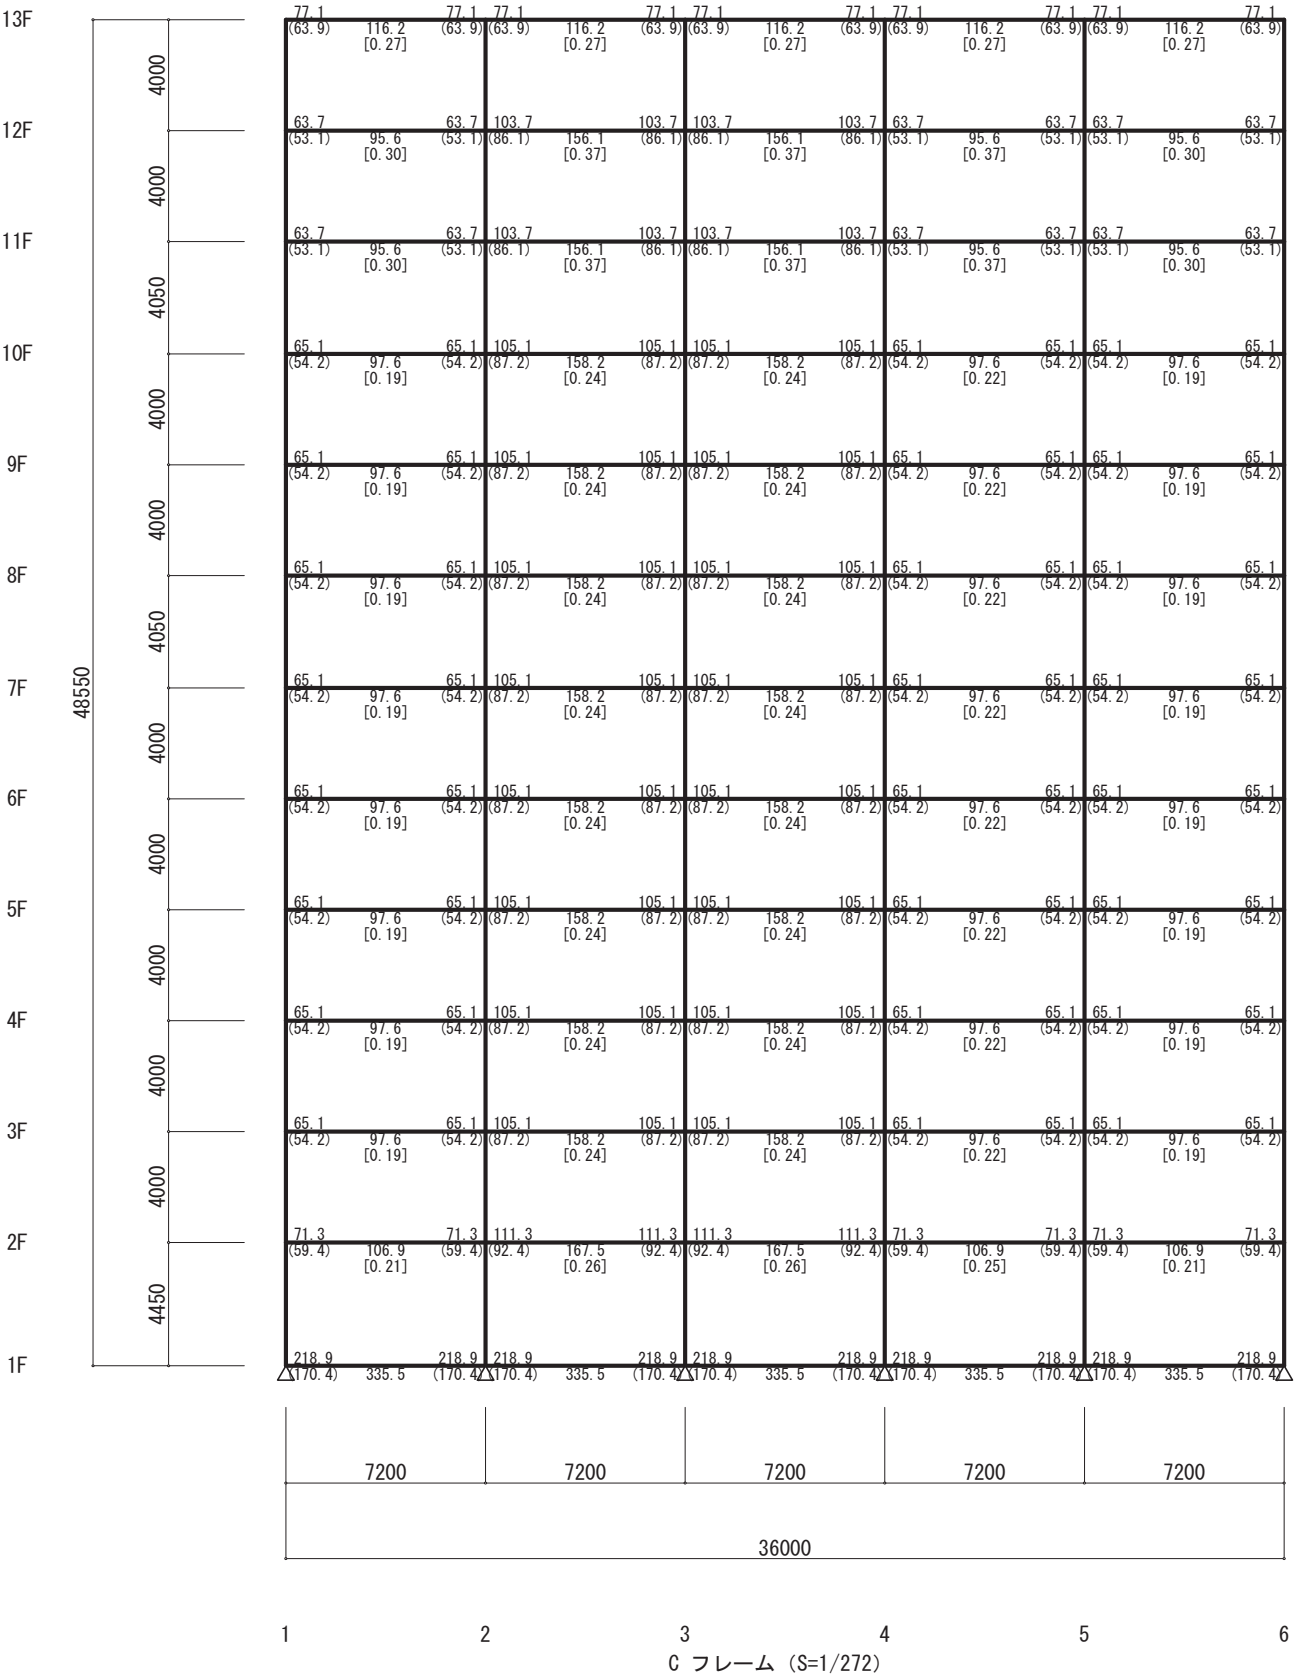


固定荷重+積載荷重

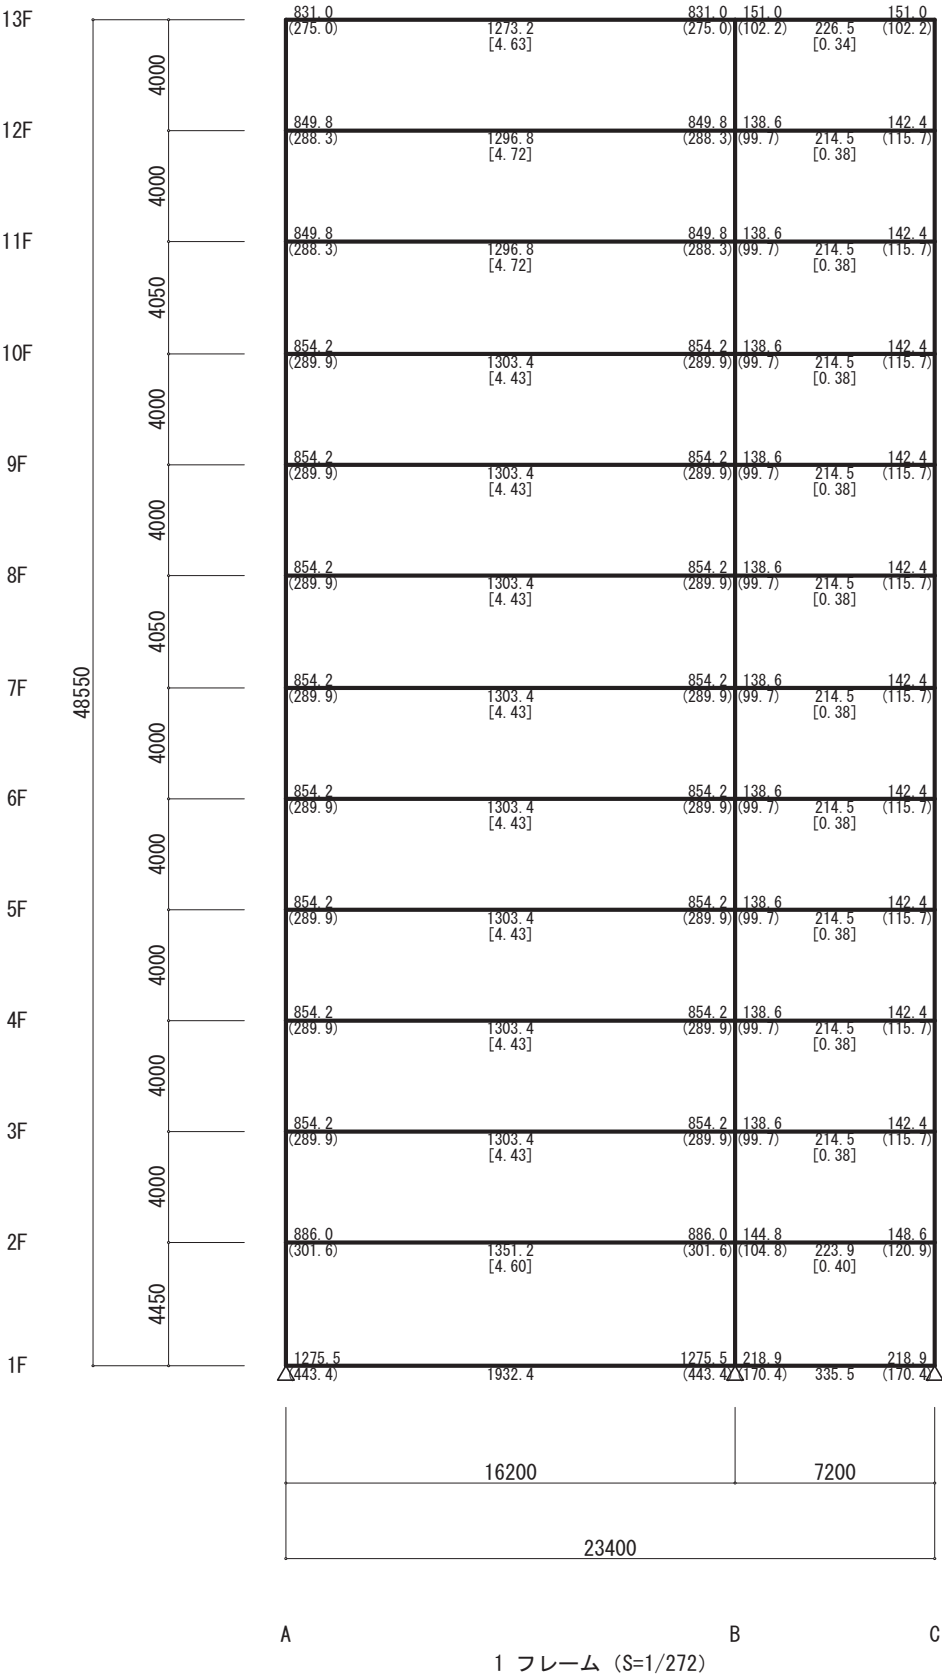


固定荷重+積載荷重

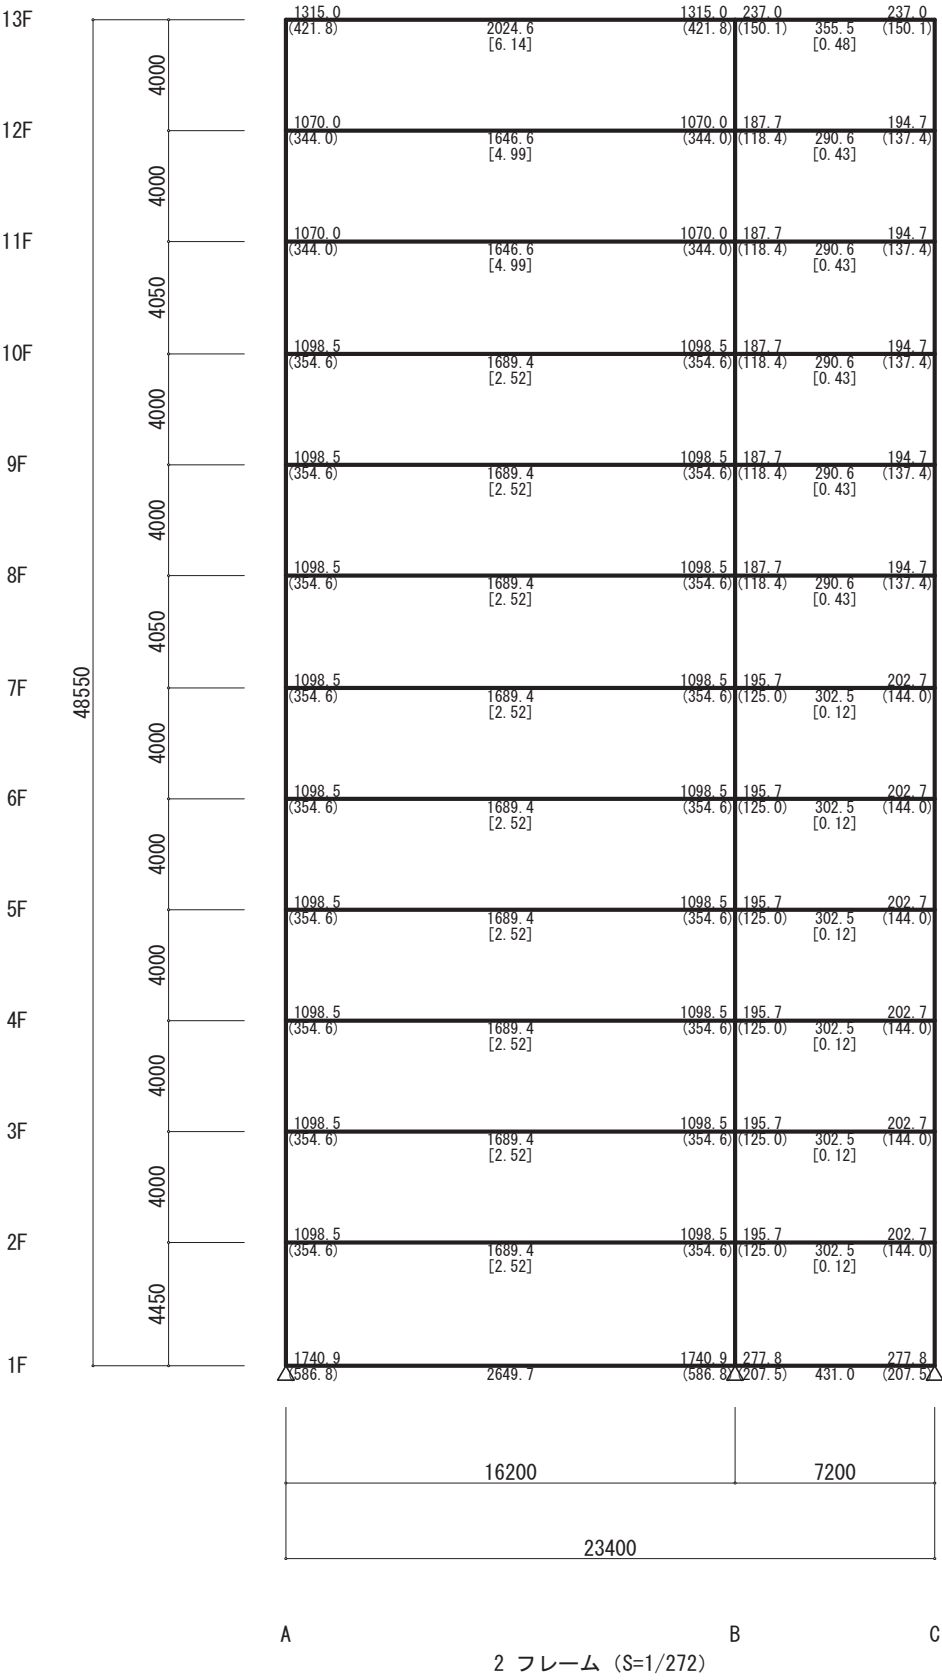


固定荷重+積載荷重

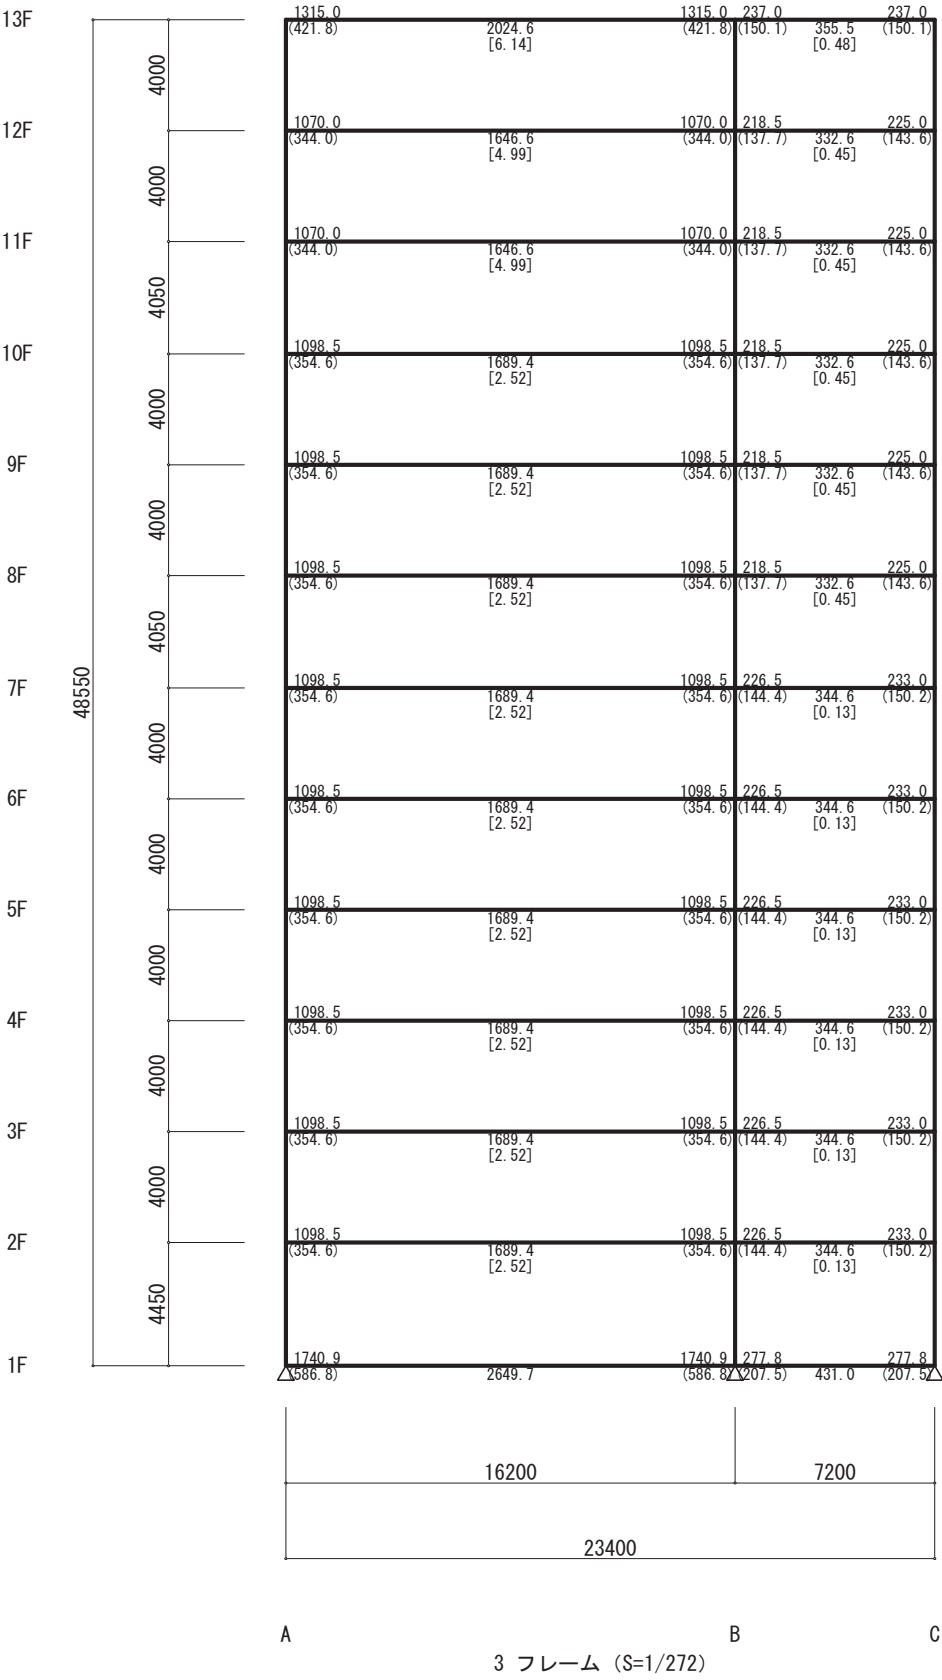


固定荷重+積載荷重

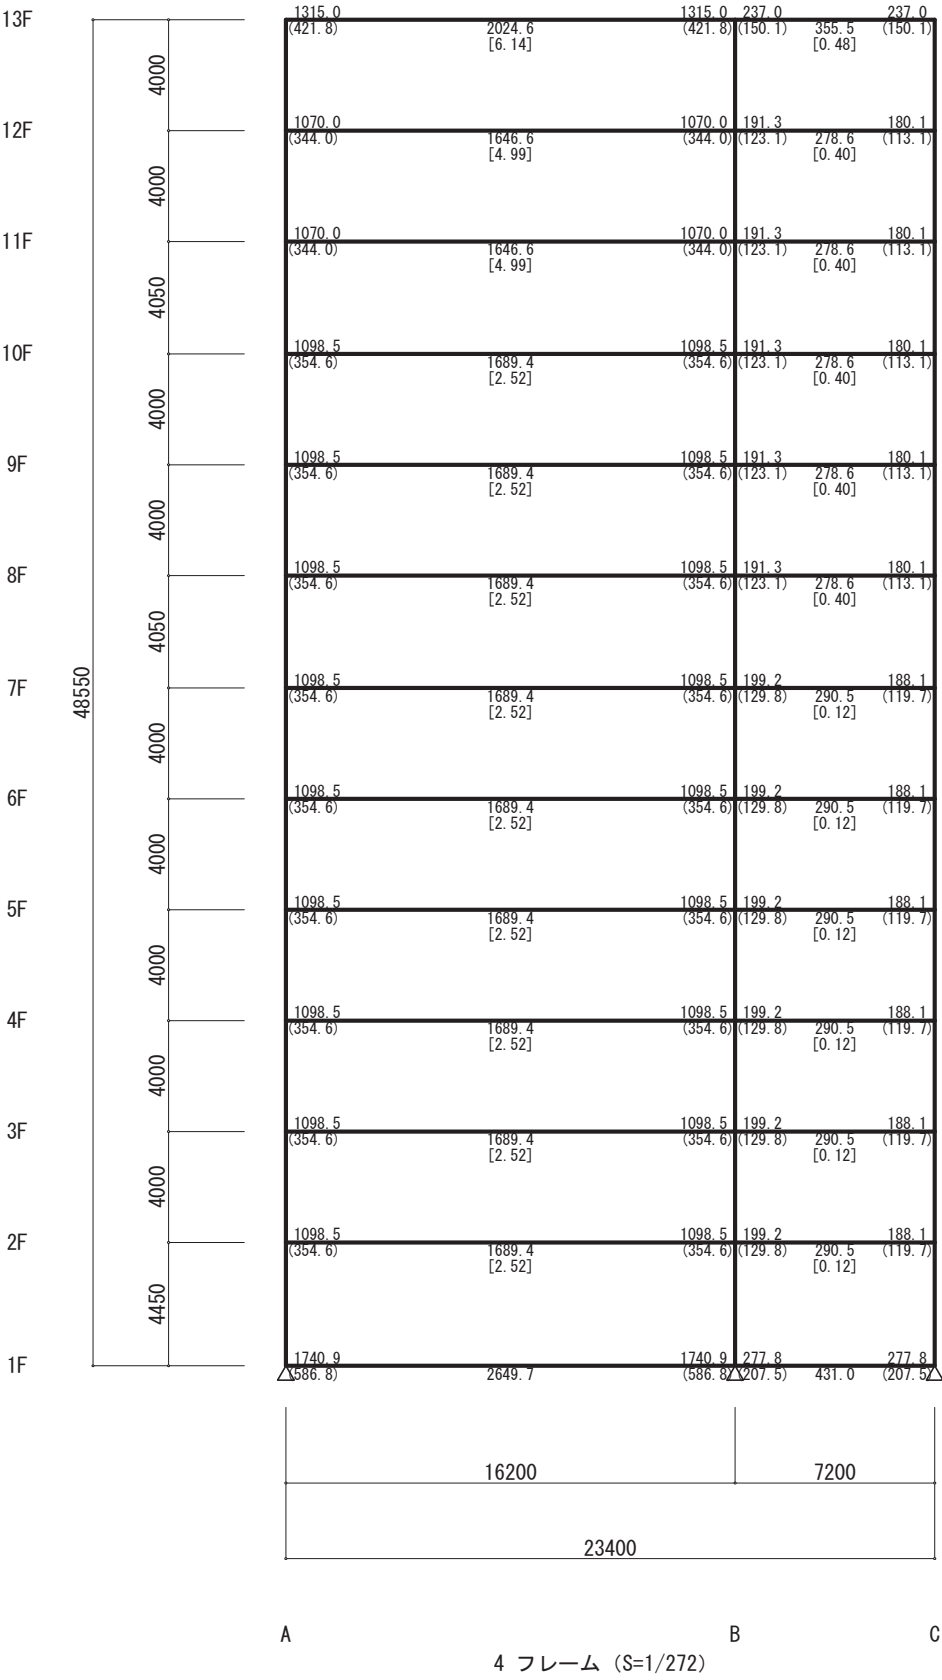

固定荷重+積載荷重

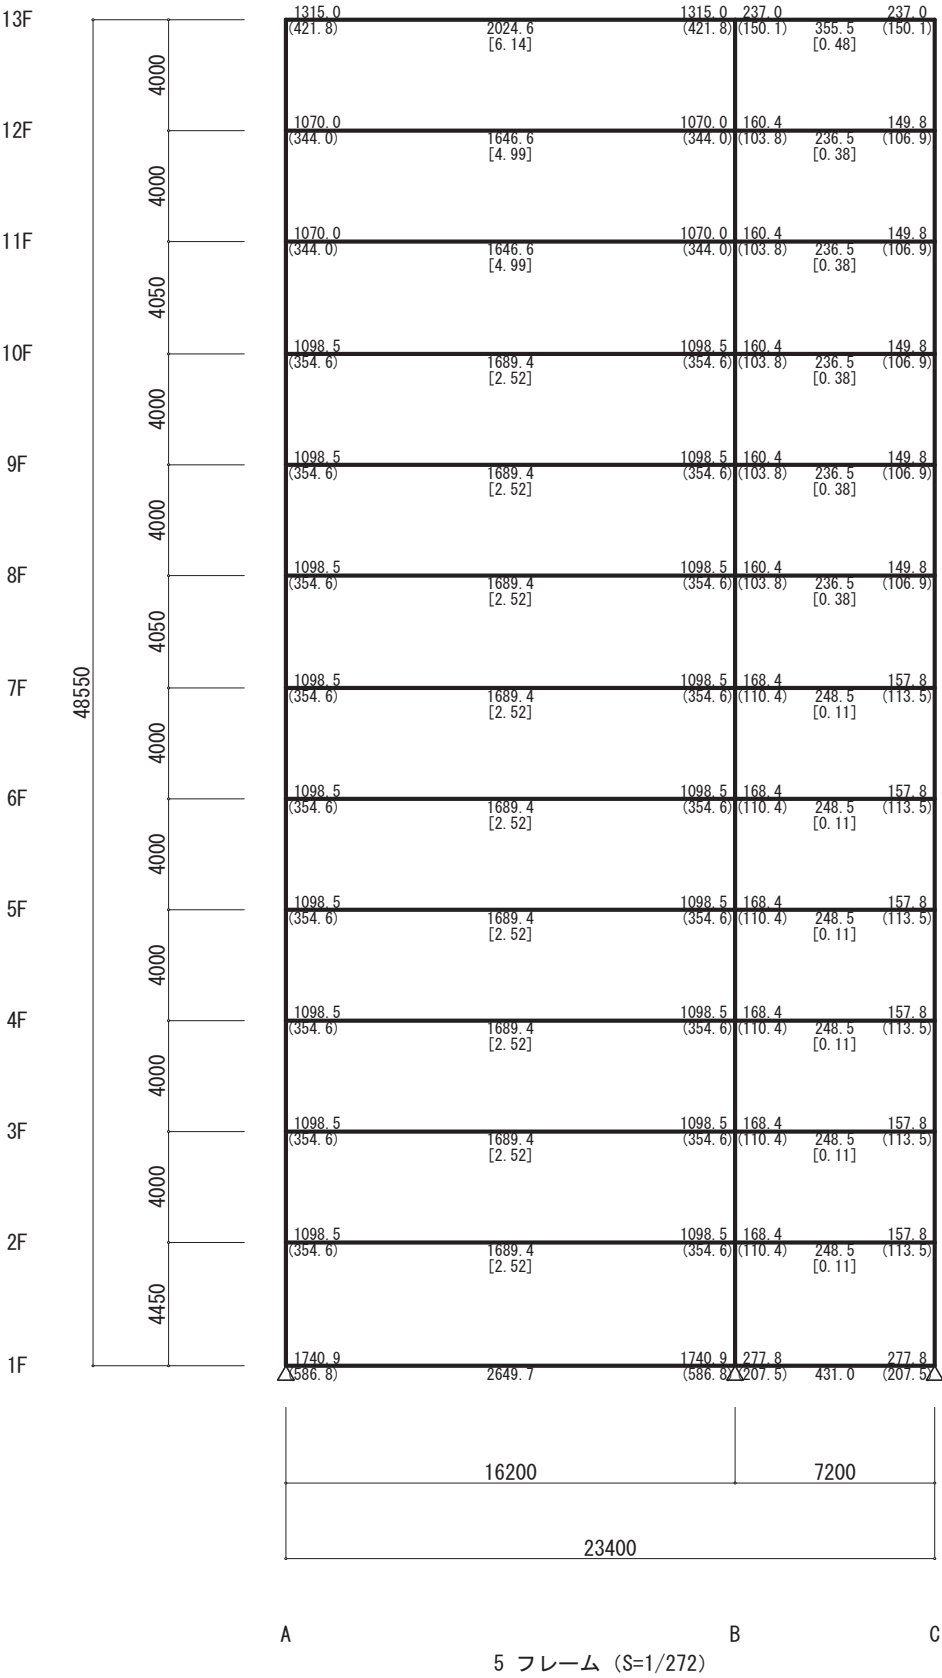

固定荷重+積載荷重

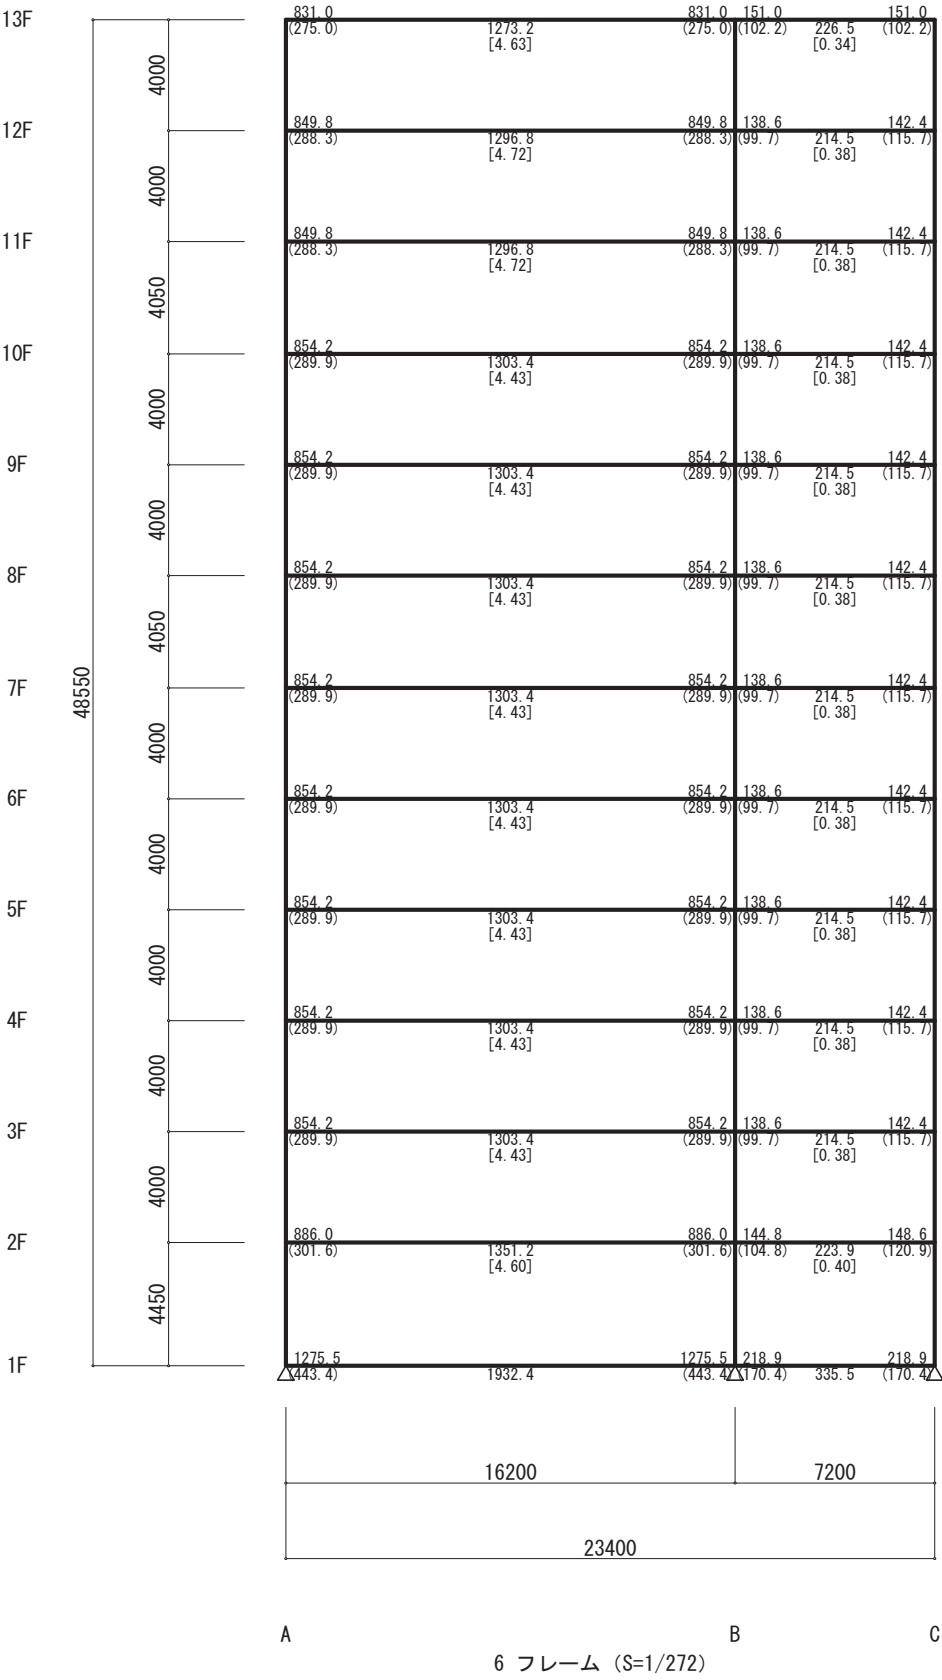

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	74.8	74.8	112.9	62.0	62.0	0.0	0.0	0.096
	2	3	72.8	72.8	109.8	60.3	60.3	0.0	0.0	0.147
	3	4	72.8	72.8	109.8	60.3	60.3	0.0	0.0	0.147
	4	5	72.8	72.8	109.8	60.3	60.3	0.0	0.0	0.147
	5	6	74.8	74.8	112.9	62.0	62.0	0.0	0.0	0.096
12F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.0	79.0	119.1	65.4	65.4	0.0	0.0	0.160
	3	4	79.0	79.0	119.1	65.4	65.4	0.0	0.0	0.160
	4	5	79.0	79.0	119.1	65.4	65.4	0.0	0.0	0.160
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
11F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.0	79.0	119.1	65.4	65.4	0.0	0.0	0.160
	3	4	79.0	79.0	119.1	65.4	65.4	0.0	0.0	0.160
	4	5	79.0	79.0	119.1	65.4	65.4	0.0	0.0	0.160
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
10F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
9F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
8F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
7F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
6F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
5F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
4F	1	2	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
3F	1	2	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
2F	1	2	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
	2	3	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
	3	4	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
	4	5	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	5	6	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
1F	1	2	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	2	3	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	3	4	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	4	5	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	5	6	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	100.3	100.3	151.7	82.9	82.9	0.0	0.0	0.116
	2	3	98.2	98.2	148.6	81.1	81.1	0.0	0.0	0.178
	3	4	98.2	98.2	148.6	81.1	81.1	0.0	0.0	0.178
	4	5	98.2	98.2	148.6	81.1	81.1	0.0	0.0	0.178
	5	6	100.3	100.3	151.7	82.9	82.9	0.0	0.0	0.116
12F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	80.6	80.6	122.1	66.4	66.4	0.0	0.0	0.147
	3	4	80.6	80.6	122.1	66.4	66.4	0.0	0.0	0.147
	4	5	80.6	80.6	122.1	66.4	66.4	0.0	0.0	0.147
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
11F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	80.6	80.6	122.1	66.4	66.4	0.0	0.0	0.147
	3	4	80.6	80.6	122.1	66.4	66.4	0.0	0.0	0.147
	4	5	80.6	80.6	122.1	66.4	66.4	0.0	0.0	0.147
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
10F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
9F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
8F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
7F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
6F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
5F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
4F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
3F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
2F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	2	3	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	3	4	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	4	5	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	5	6	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
12F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
11F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
10F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
9F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	2	3	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	3	4	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	4	5	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	5	6	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	831.0	831.0	1273.2	275.0	275.0	0.0	0.0	4.630
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
12F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	886.0	886.0	1351.2	301.6	301.6	0.0	0.0	4.597
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	1275.5	1275.5	1932.4	443.4	443.4	0.0	0.0	
	B	C	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1315.0	1315.0	2024.6	421.8	421.8	0.0	0.0	6.140
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1315.0	1315.0	2024.6	421.8	421.8	0.0	0.0	6.140
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1315.0	1315.0	2024.6	421.8	421.8	0.0	0.0	6.140
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1315.0	1315.0	2024.6	421.8	421.8	0.0	0.0	6.140
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	1070.0	1070.0	1646.6	344.0	344.0	0.0	0.0	4.994
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	831.0	831.0	1273.2	275.0	275.0	0.0	0.0	4.630
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
12F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383


6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	854. 2	854. 2	1303. 4	289. 9	289. 9	0. 0	0. 0	4. 434
	B	C	138. 6	142. 4	214. 5	99. 7	115. 7	0. 0	0. 0	0. 383
5F	A	B	854. 2	854. 2	1303. 4	289. 9	289. 9	0. 0	0. 0	4. 434
	B	C	138. 6	142. 4	214. 5	99. 7	115. 7	0. 0	0. 0	0. 383
4F	A	B	854. 2	854. 2	1303. 4	289. 9	289. 9	0. 0	0. 0	4. 434
	B	C	138. 6	142. 4	214. 5	99. 7	115. 7	0. 0	0. 0	0. 383
3F	A	B	854. 2	854. 2	1303. 4	289. 9	289. 9	0. 0	0. 0	4. 434
	B	C	138. 6	142. 4	214. 5	99. 7	115. 7	0. 0	0. 0	0. 383
2F	A	B	886. 0	886. 0	1351. 2	301. 6	301. 6	0. 0	0. 0	4. 597
	B	C	144. 8	148. 6	223. 9	104. 8	120. 9	0. 0	0. 0	0. 399
1F	A	B	1275. 5	1275. 5	1932. 4	443. 4	443. 4	0. 0	0. 0	
	B	C	218. 9	218. 9	335. 5	170. 4	170. 4	0. 0	0. 0	



A-1. 2 節点重量



A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）


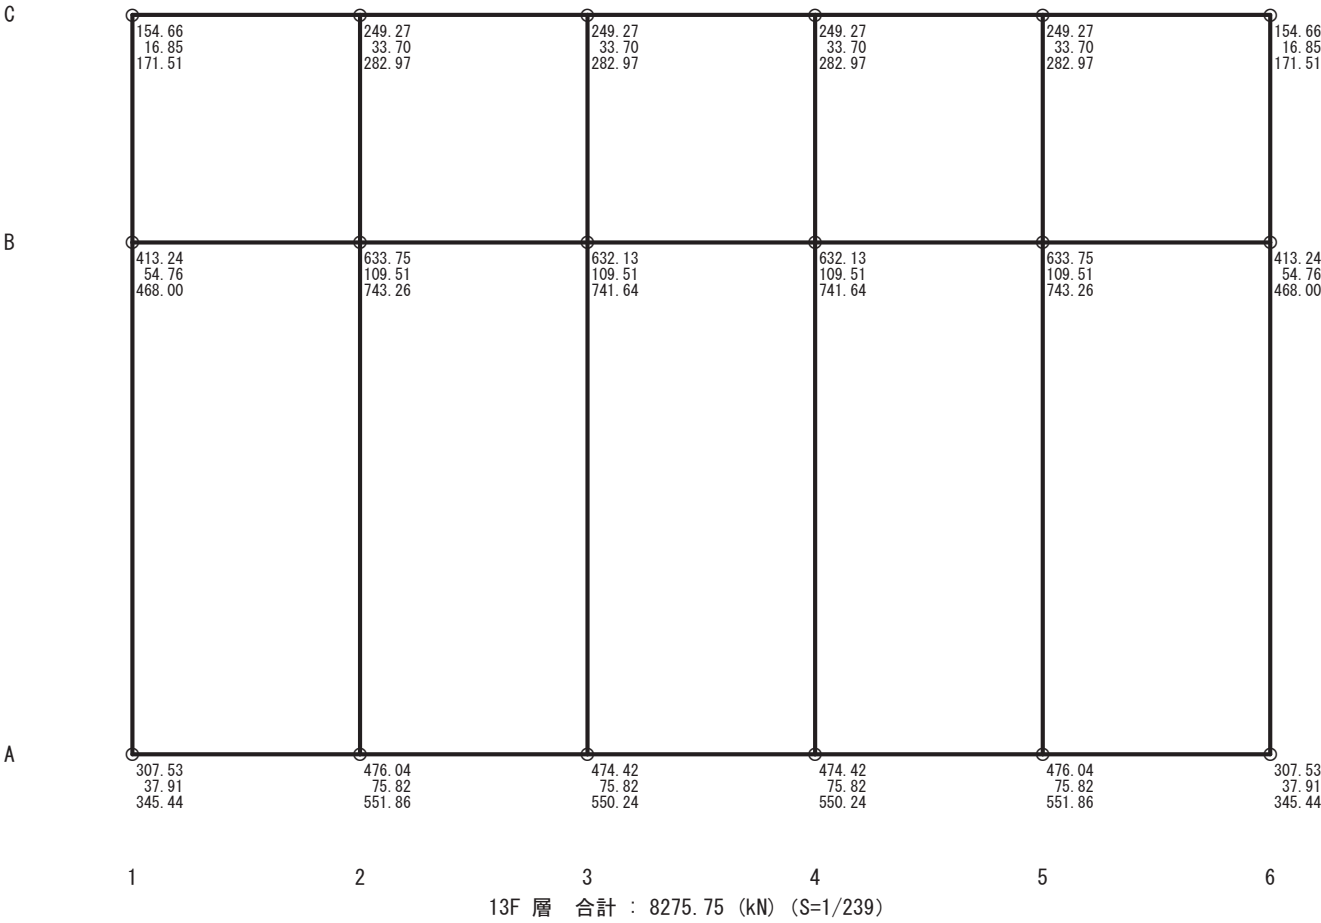


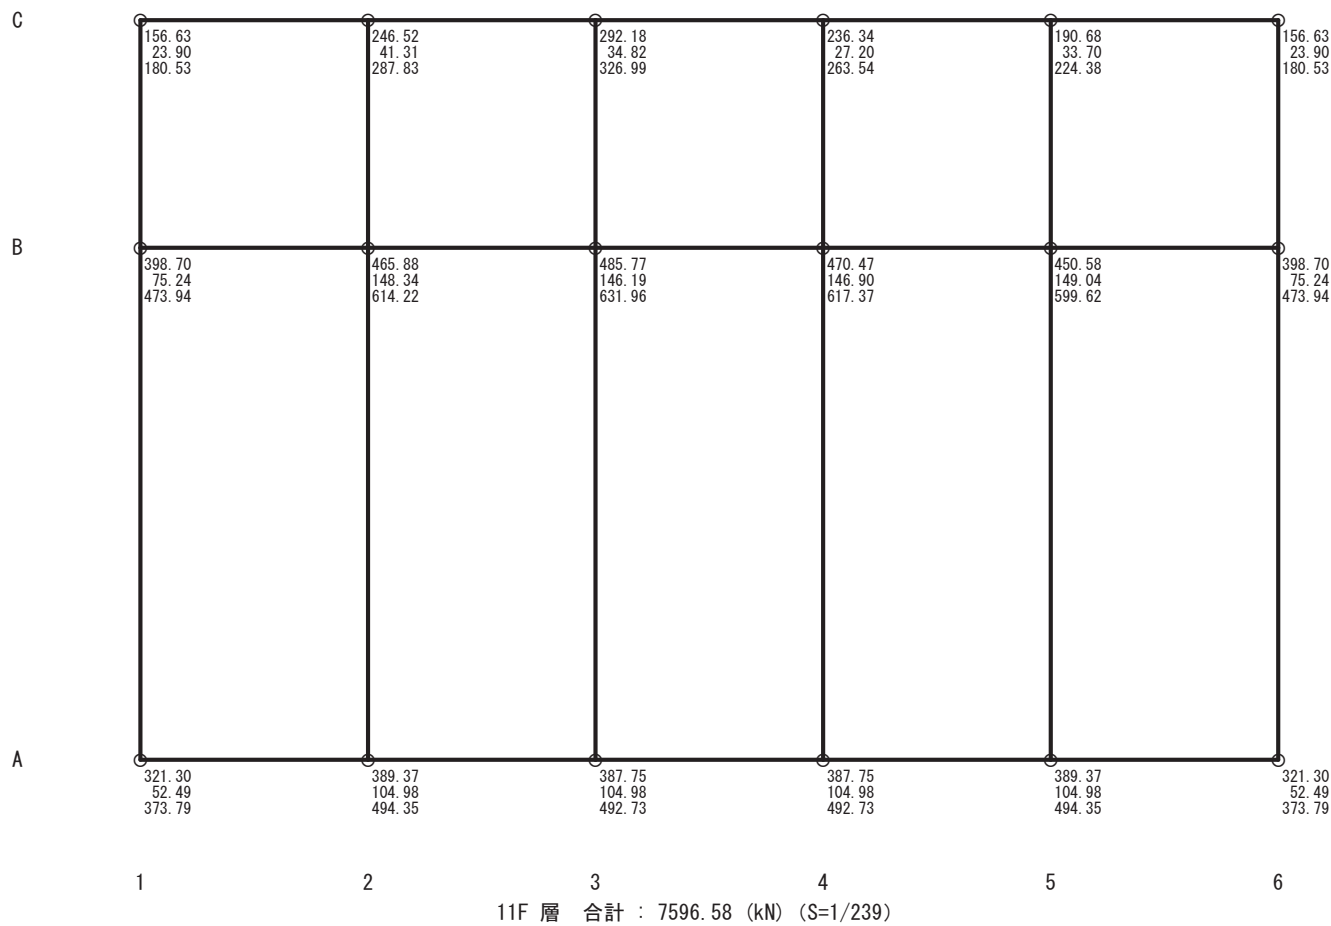
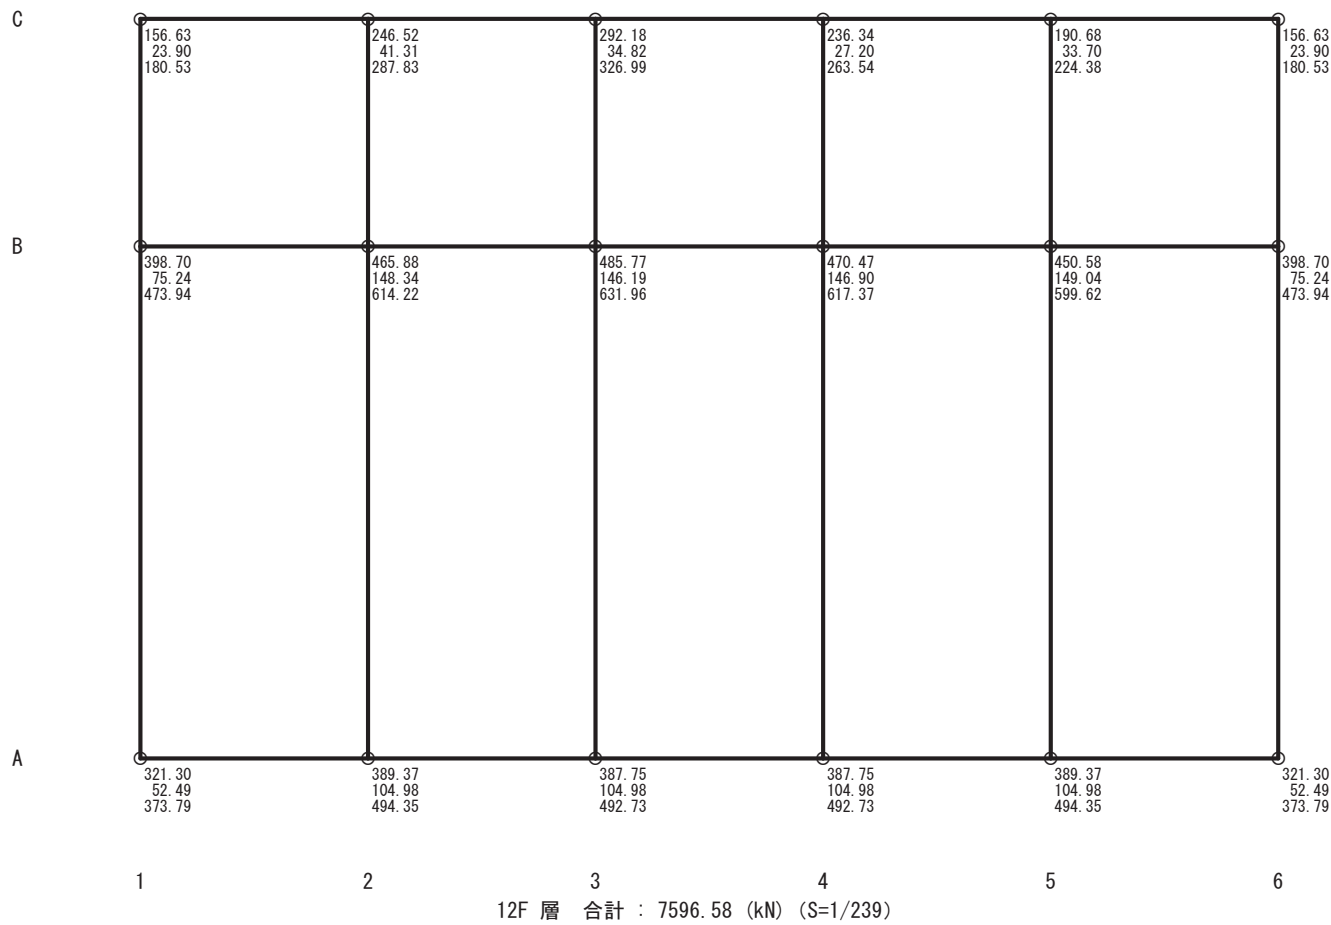


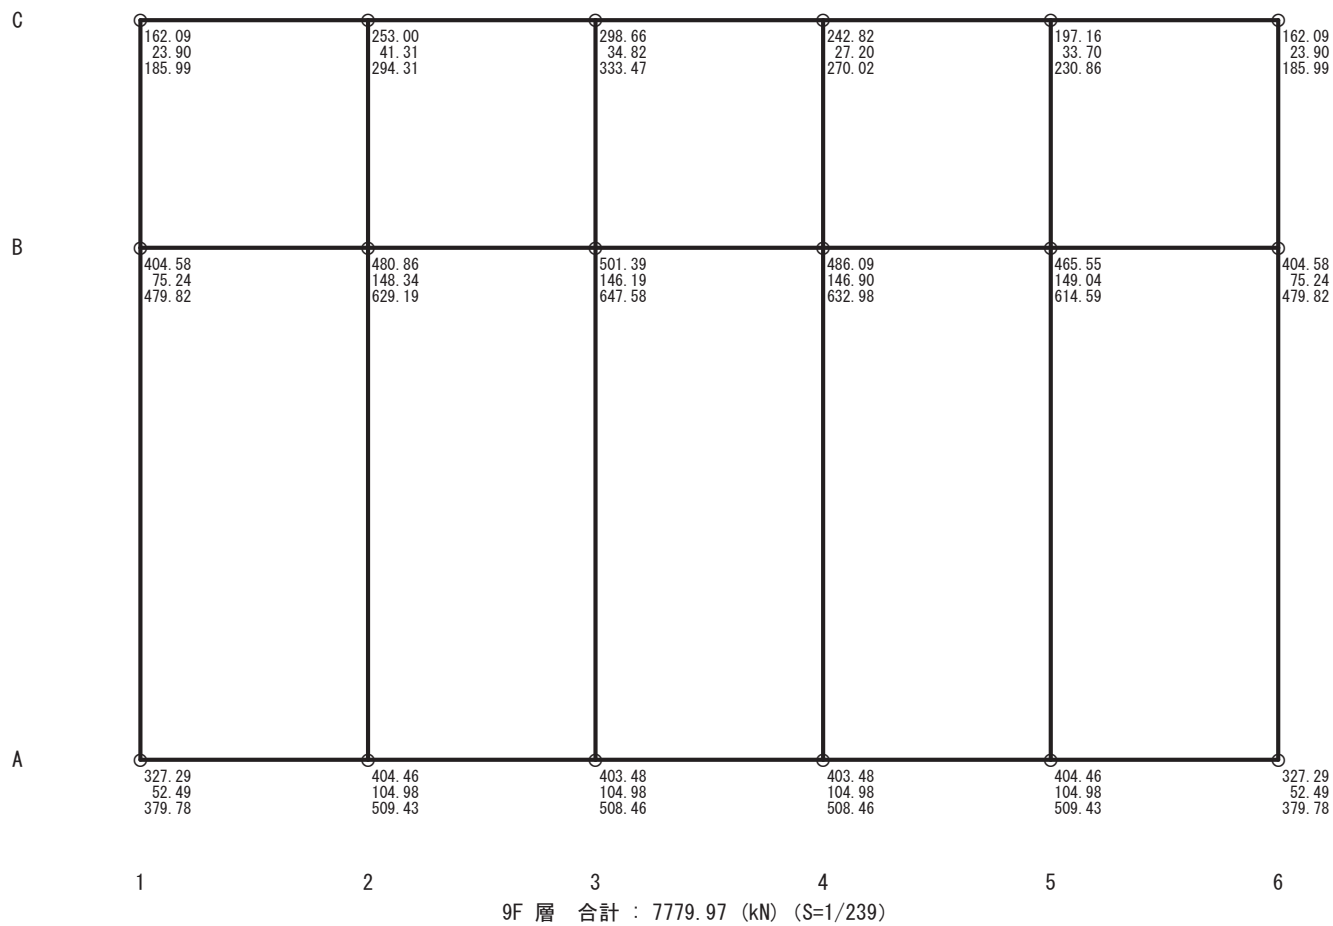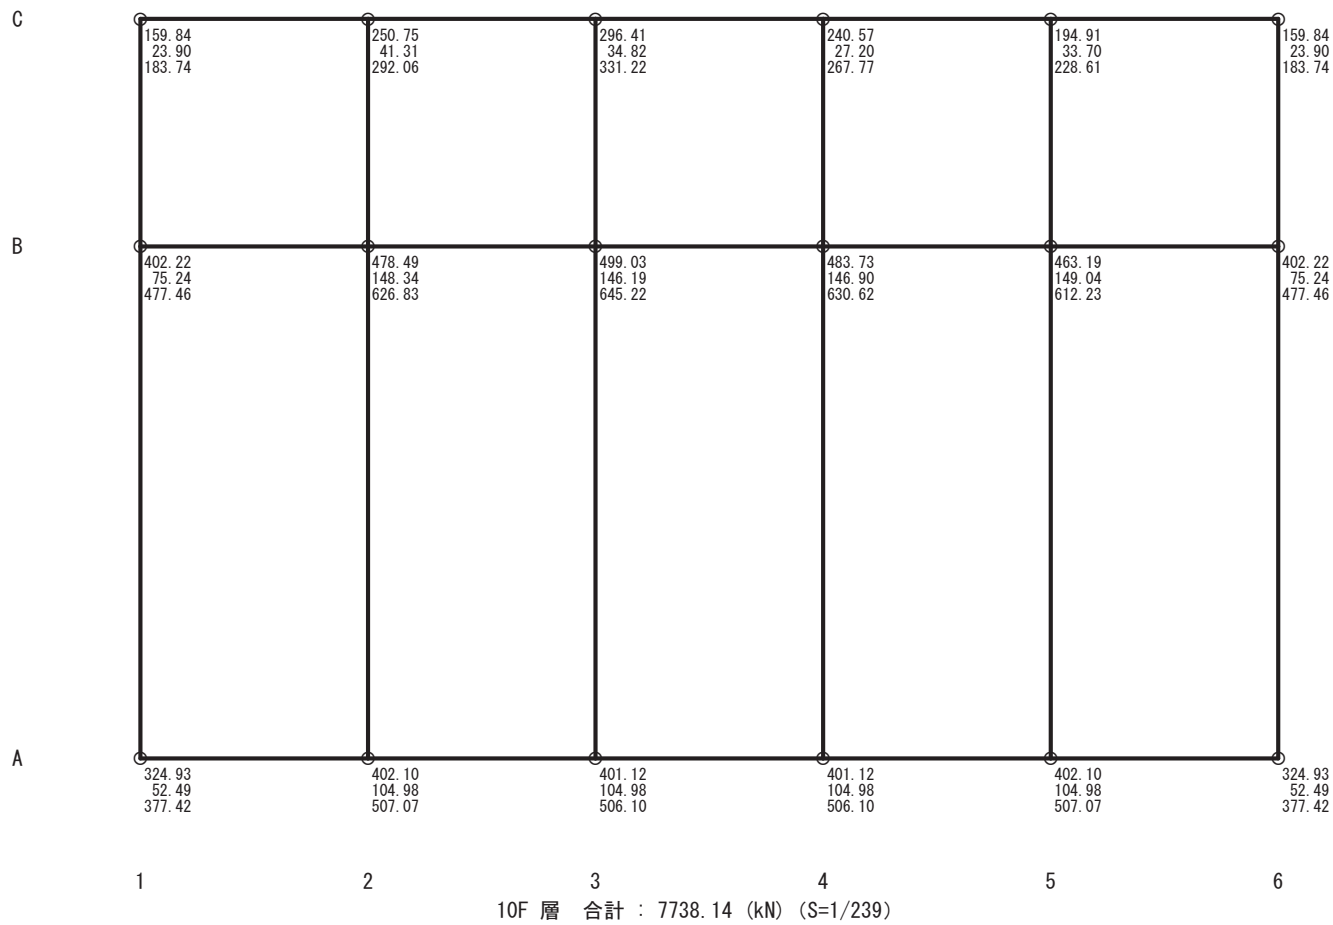

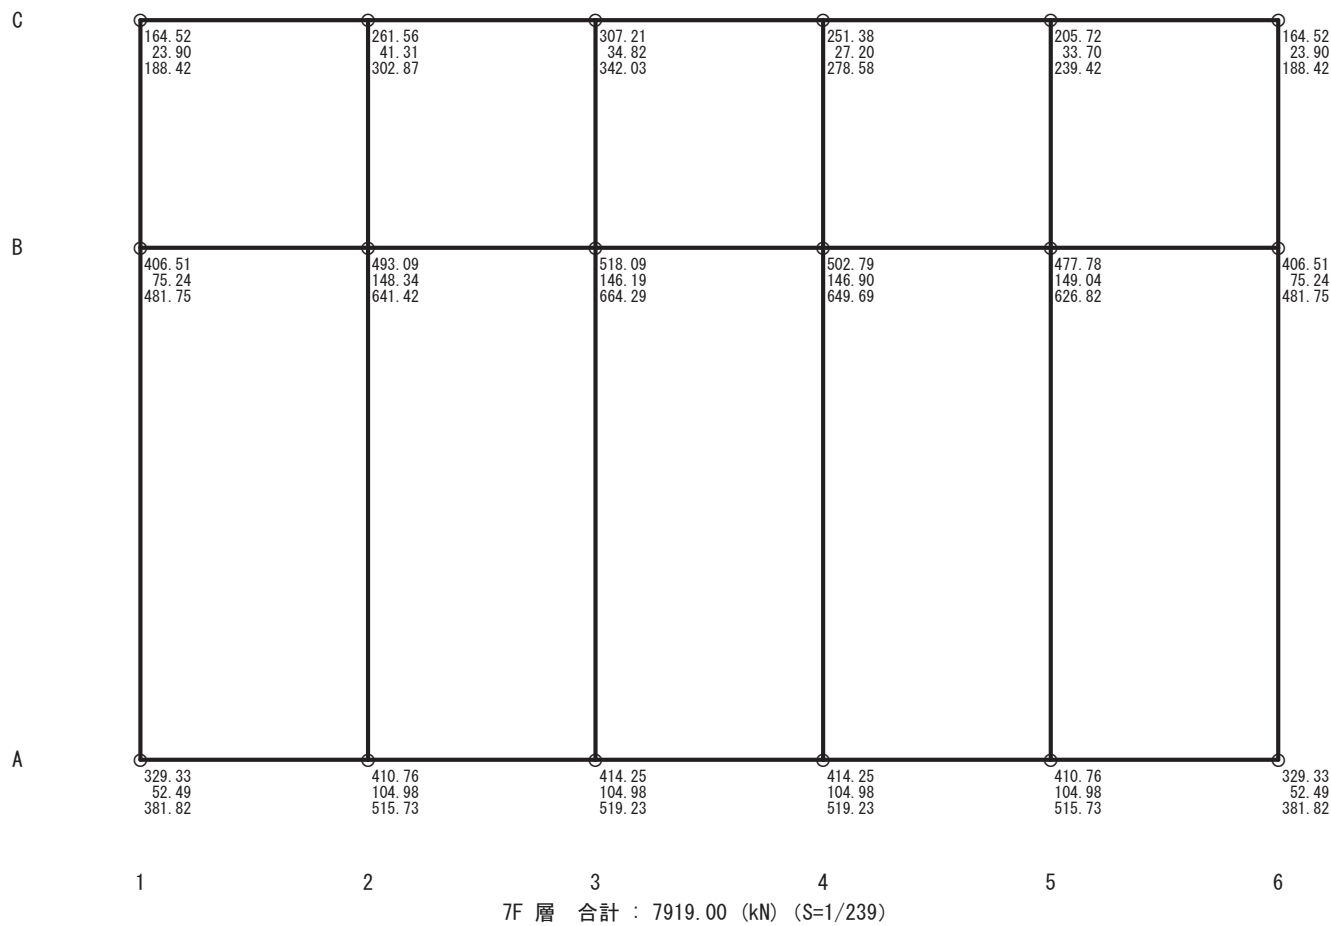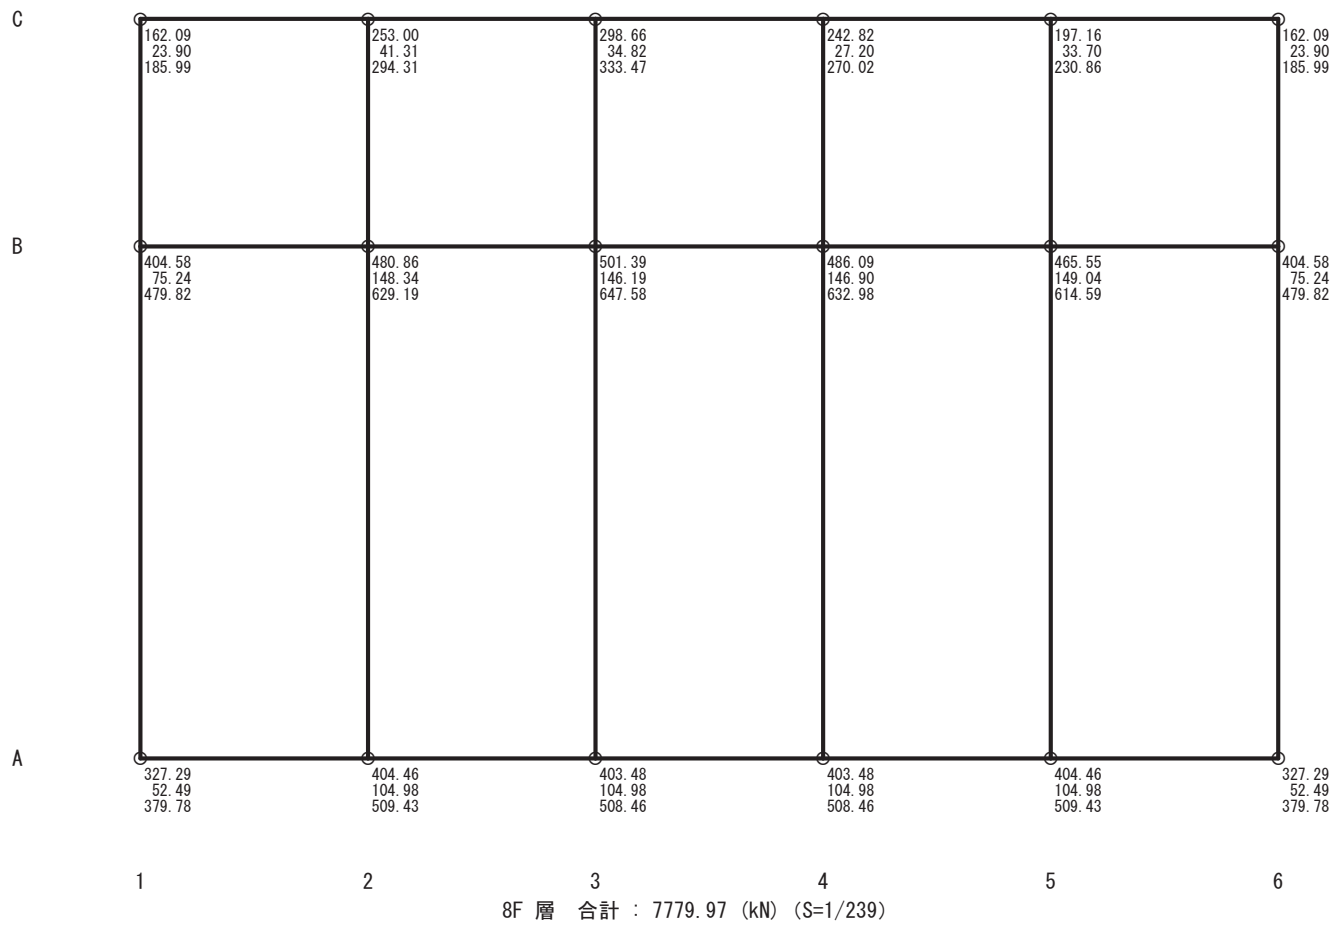


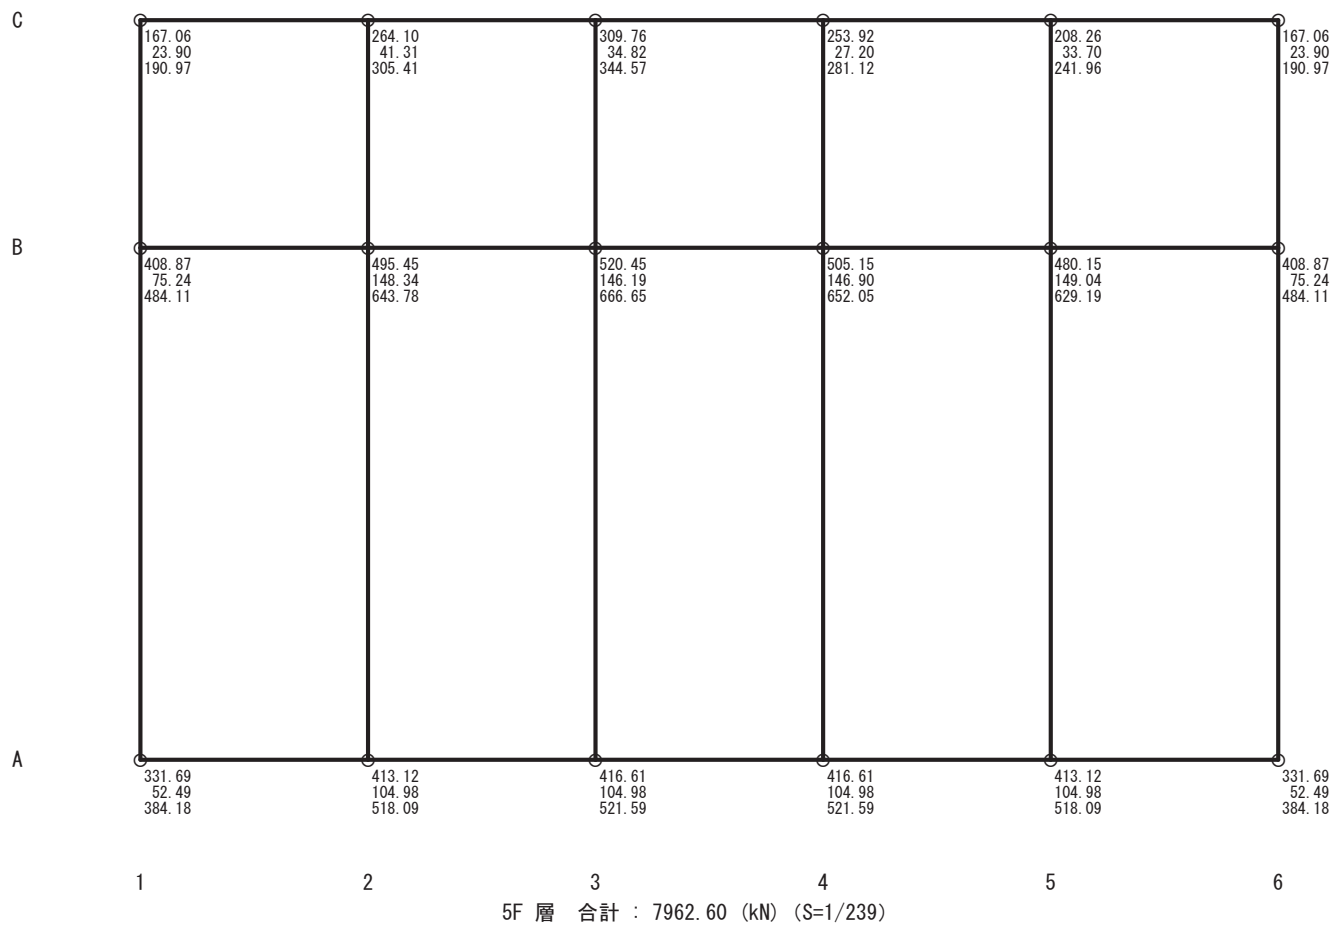
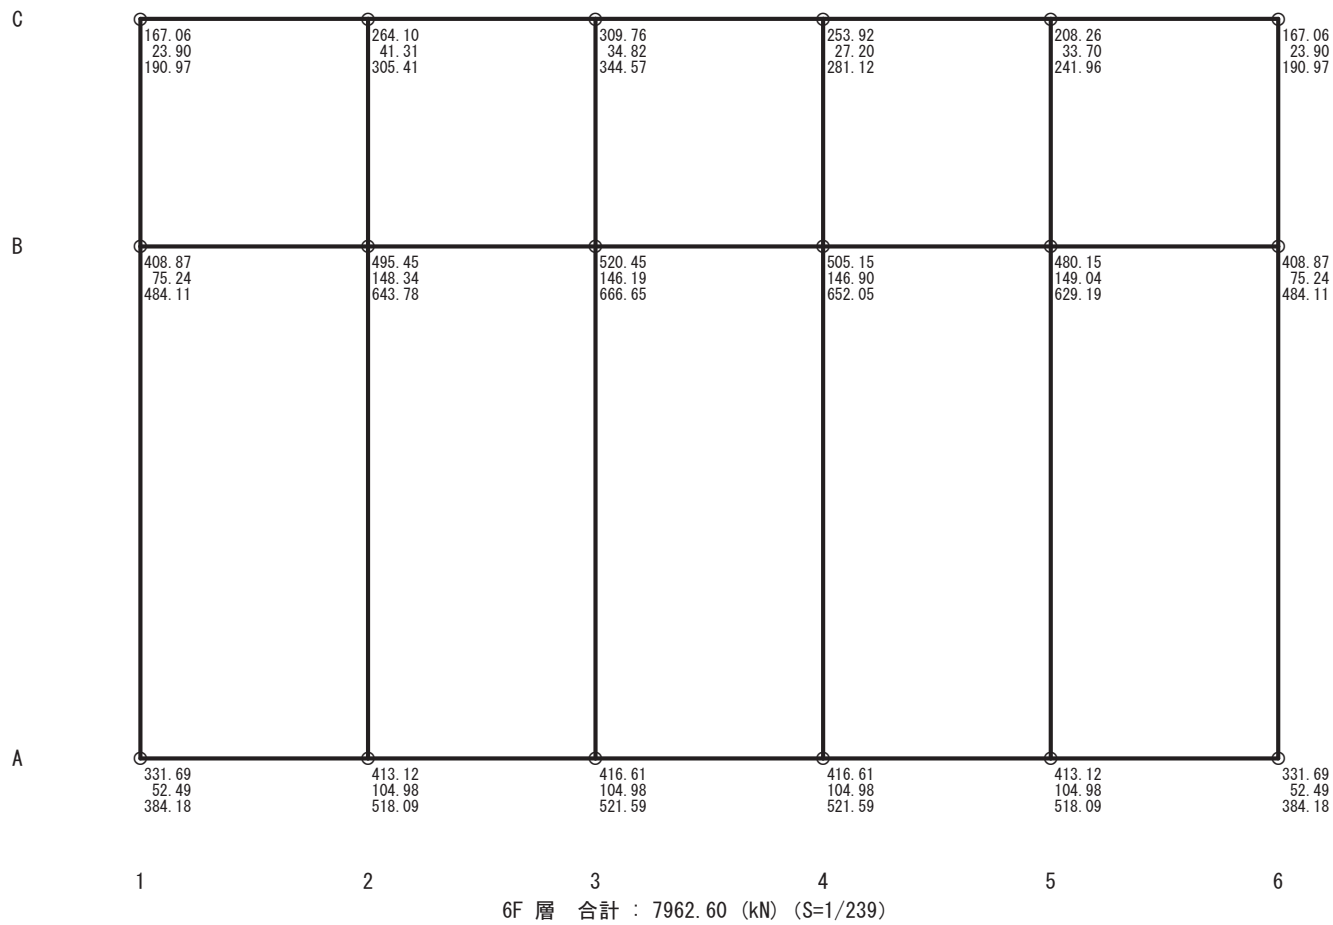


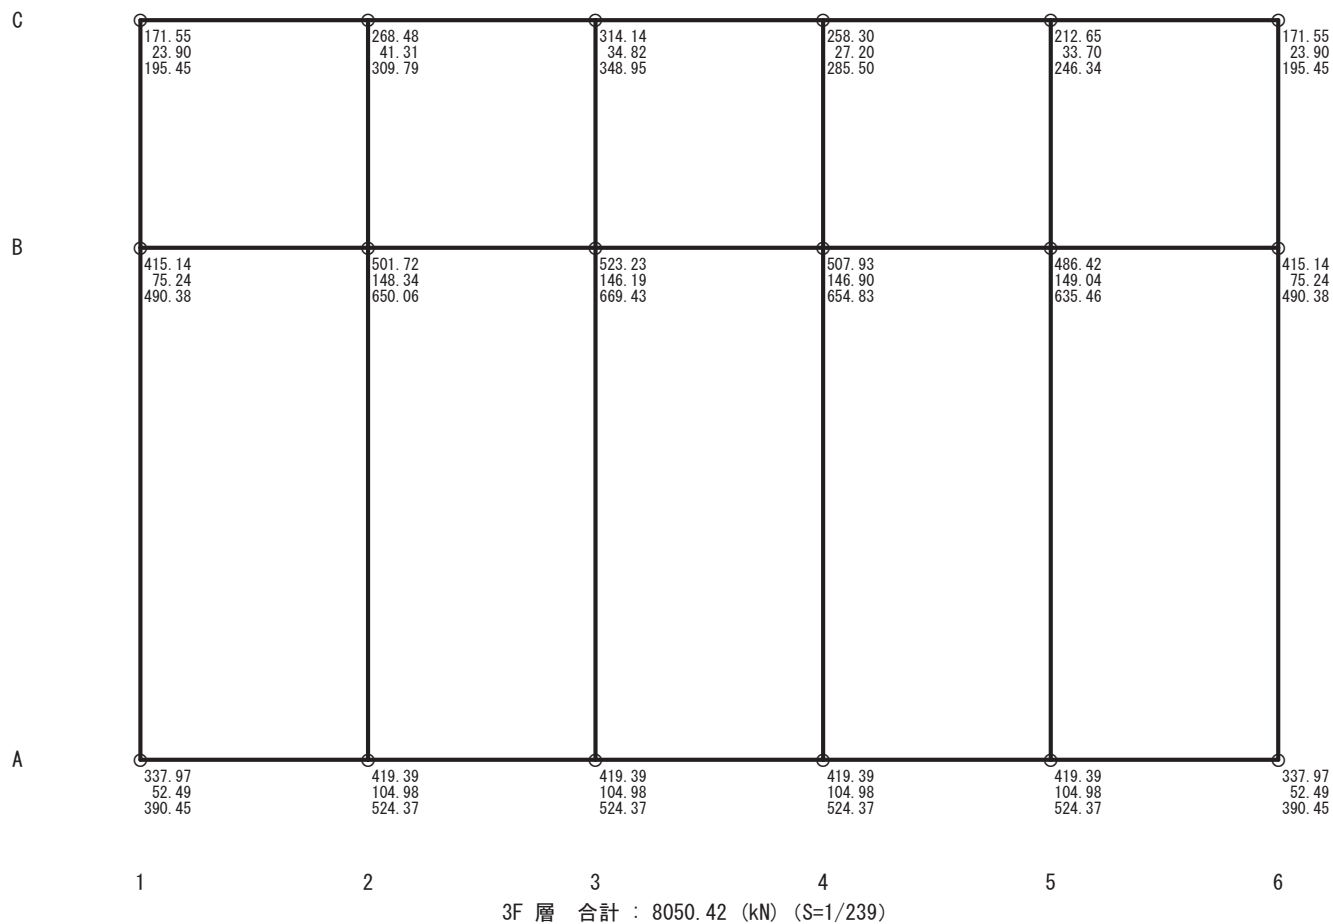
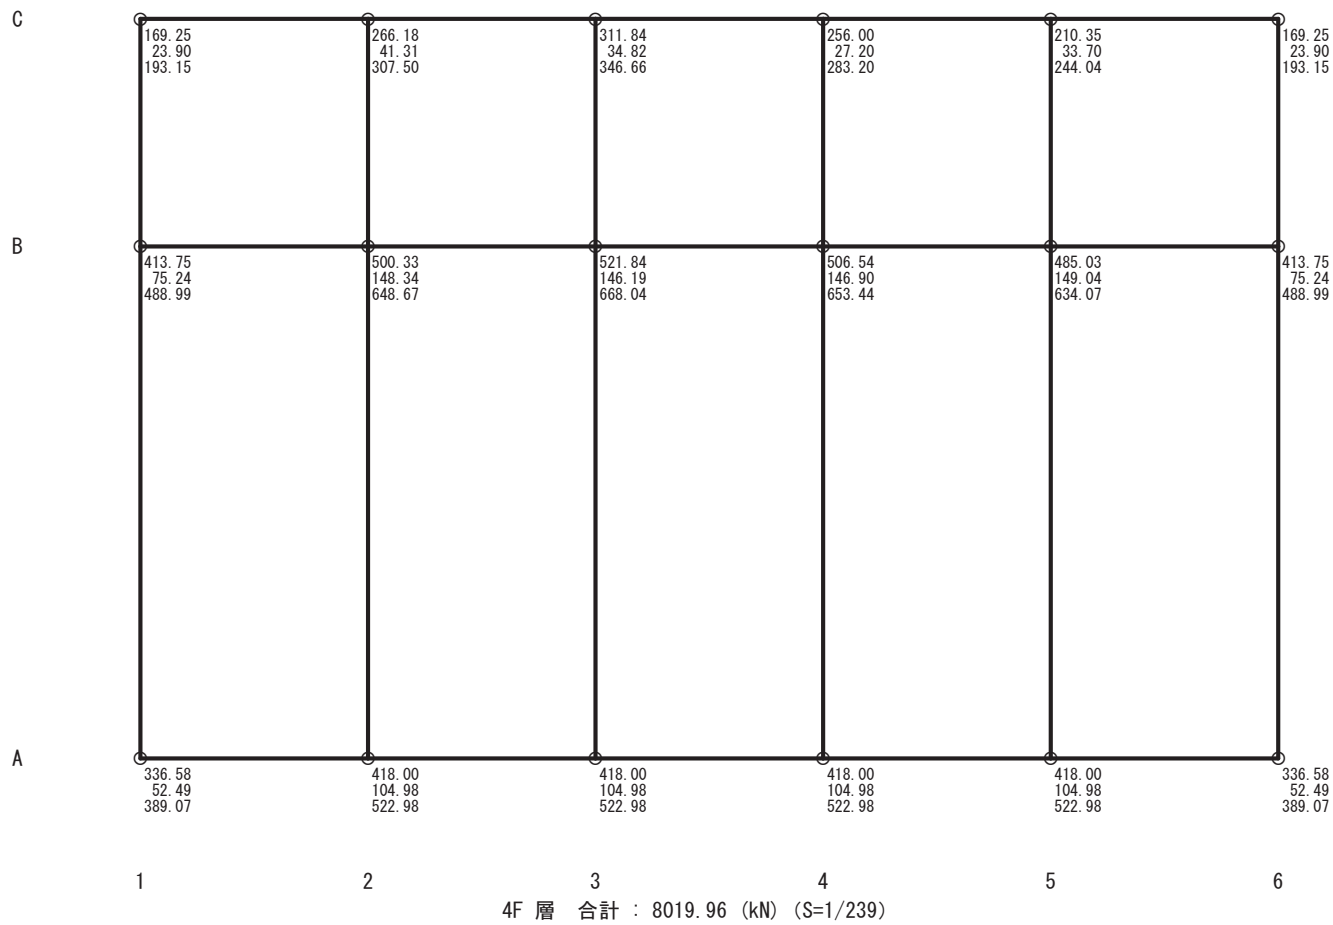


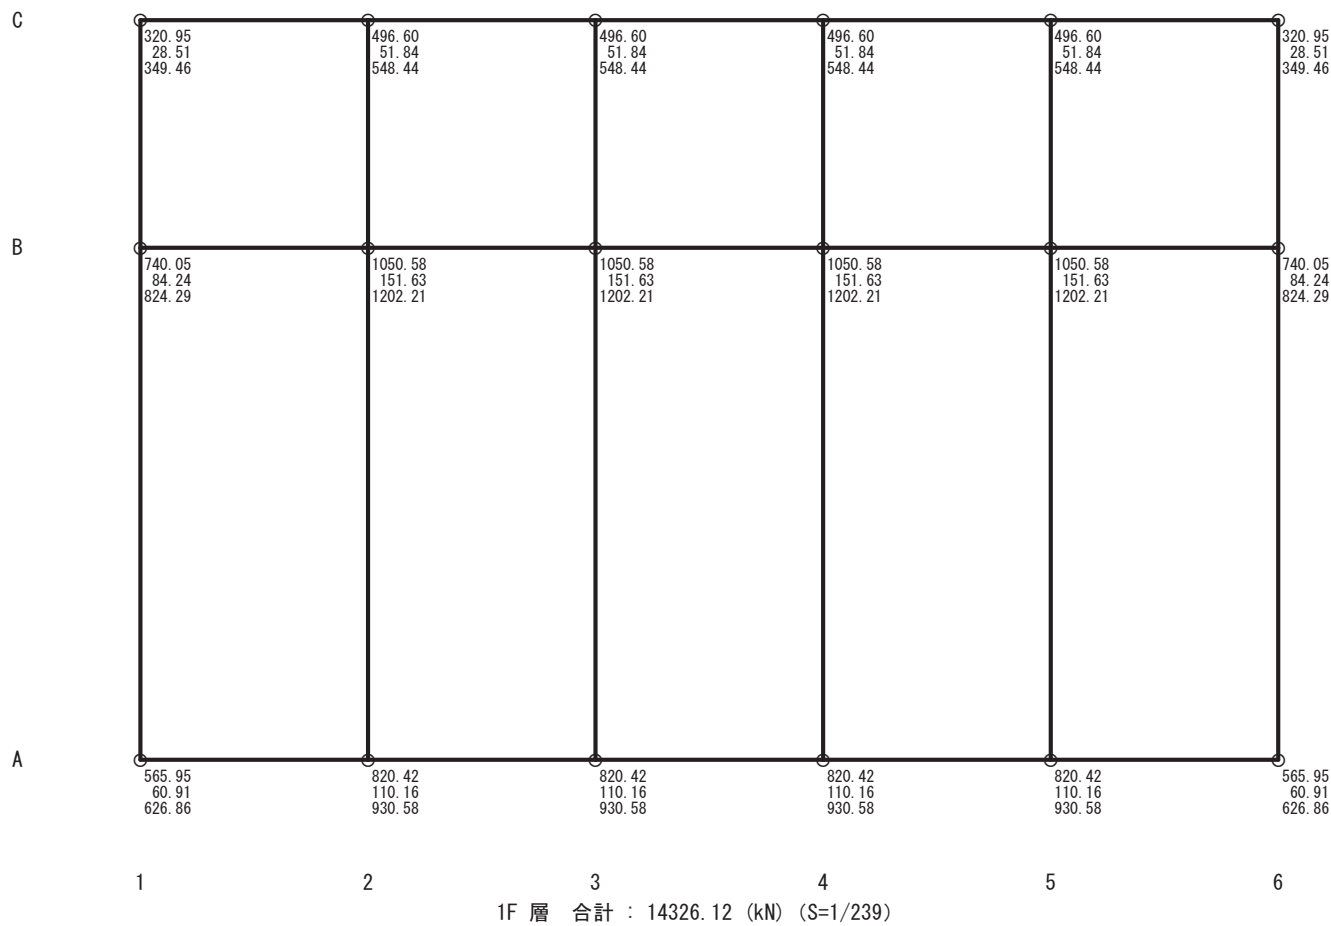
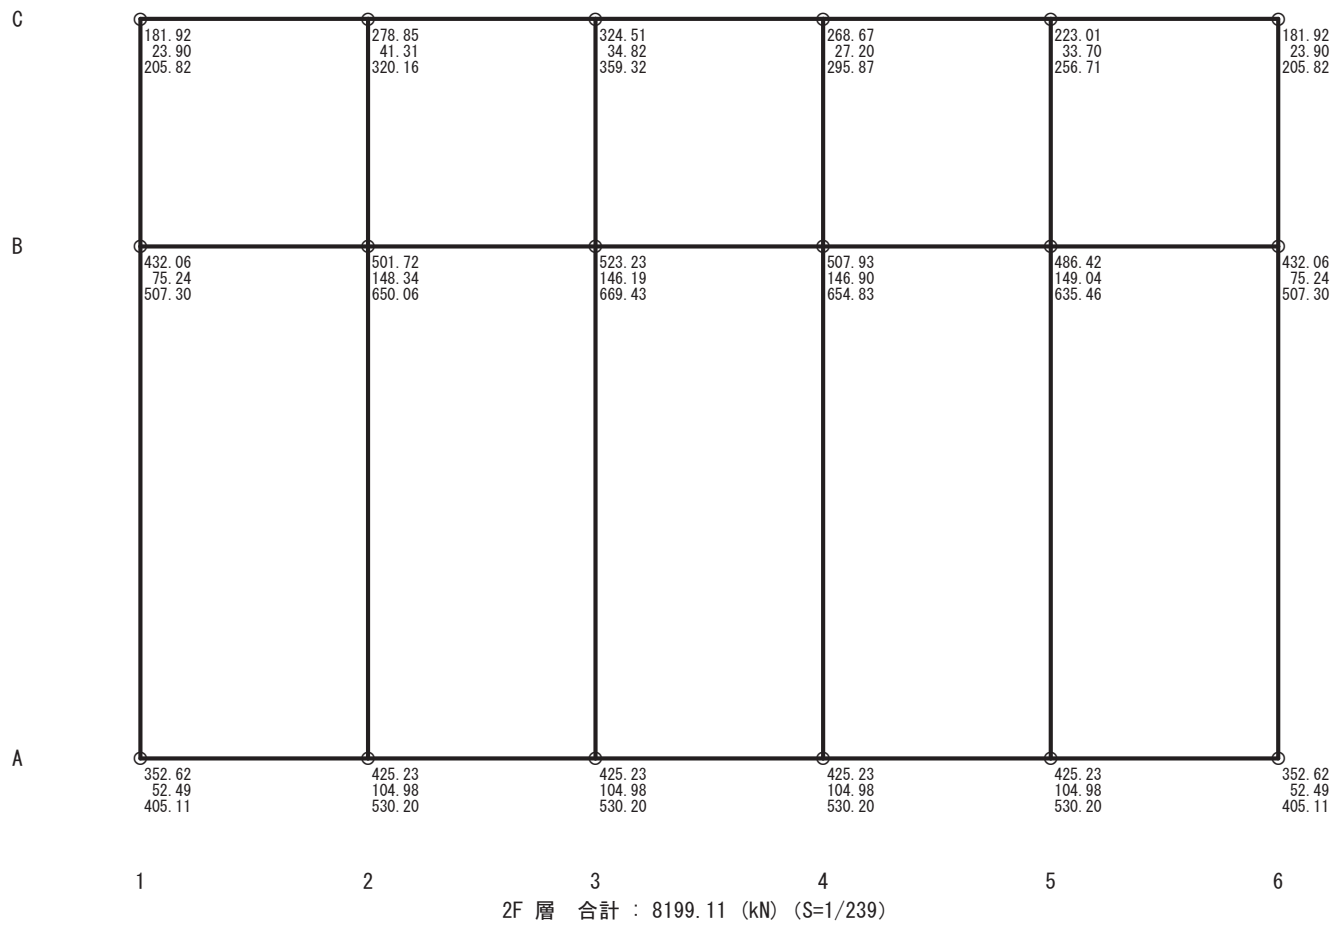




A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
（kN）


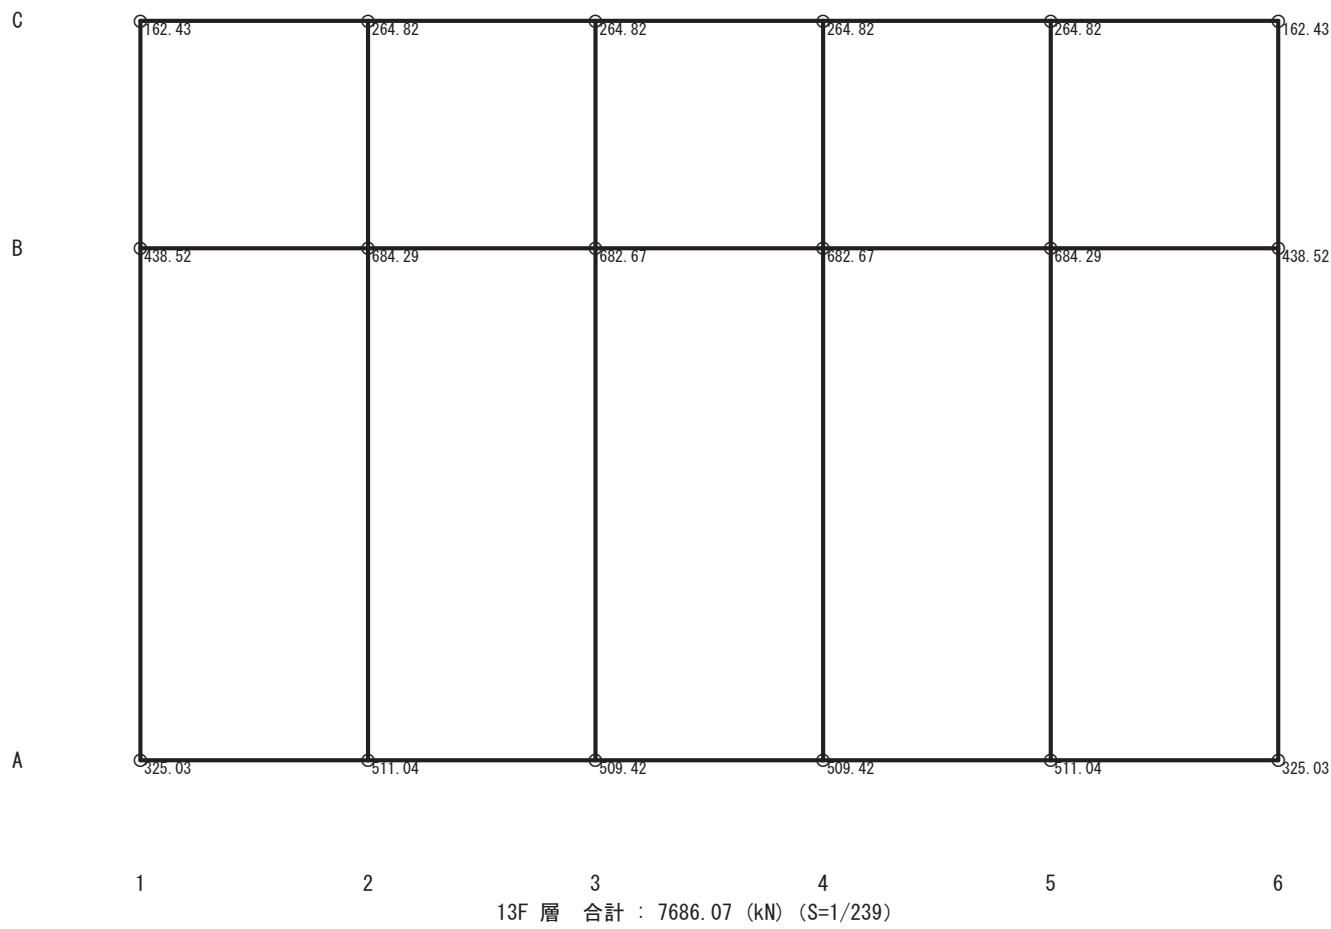


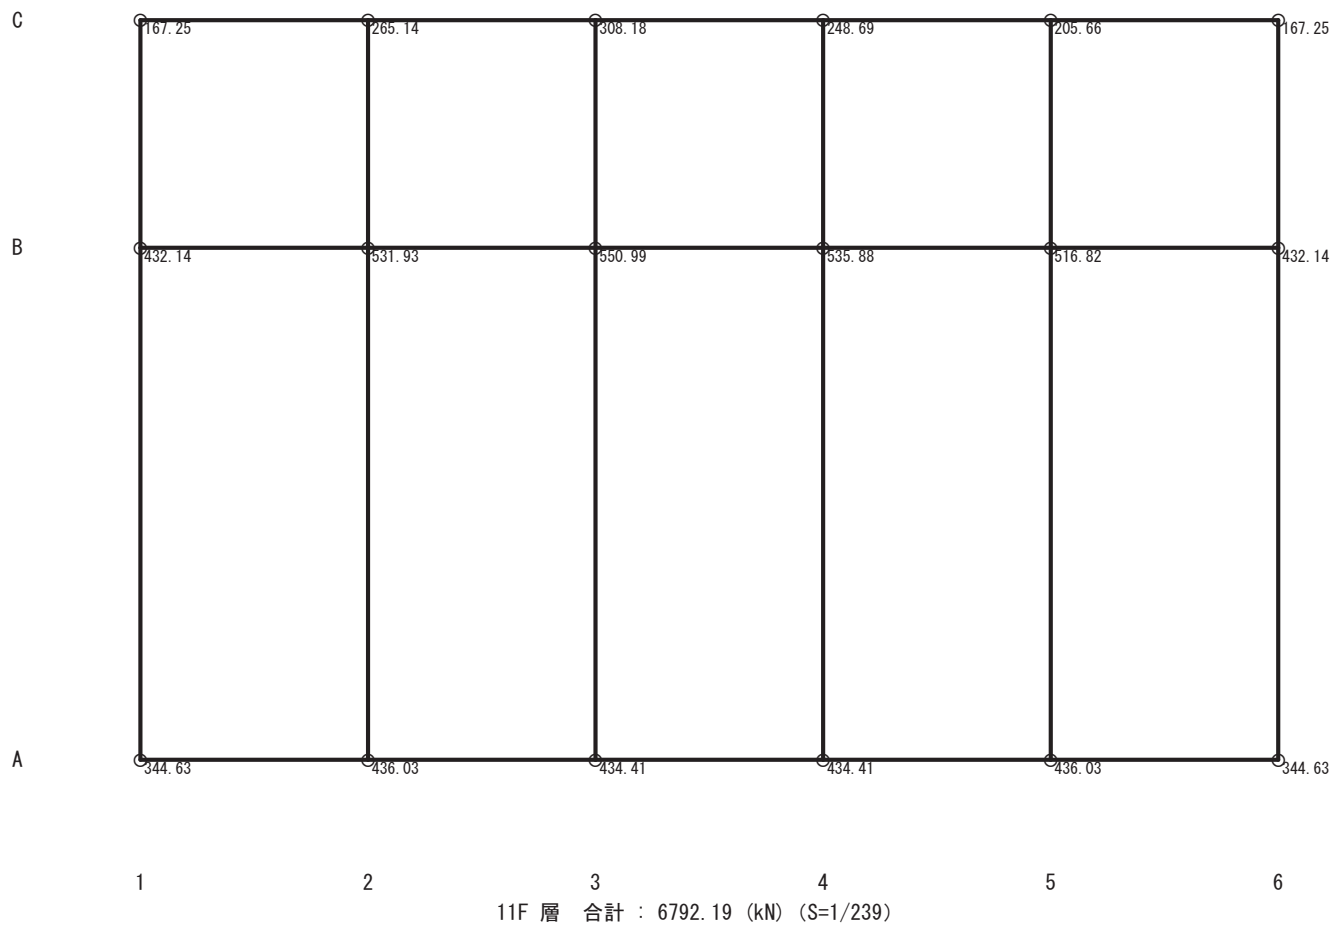
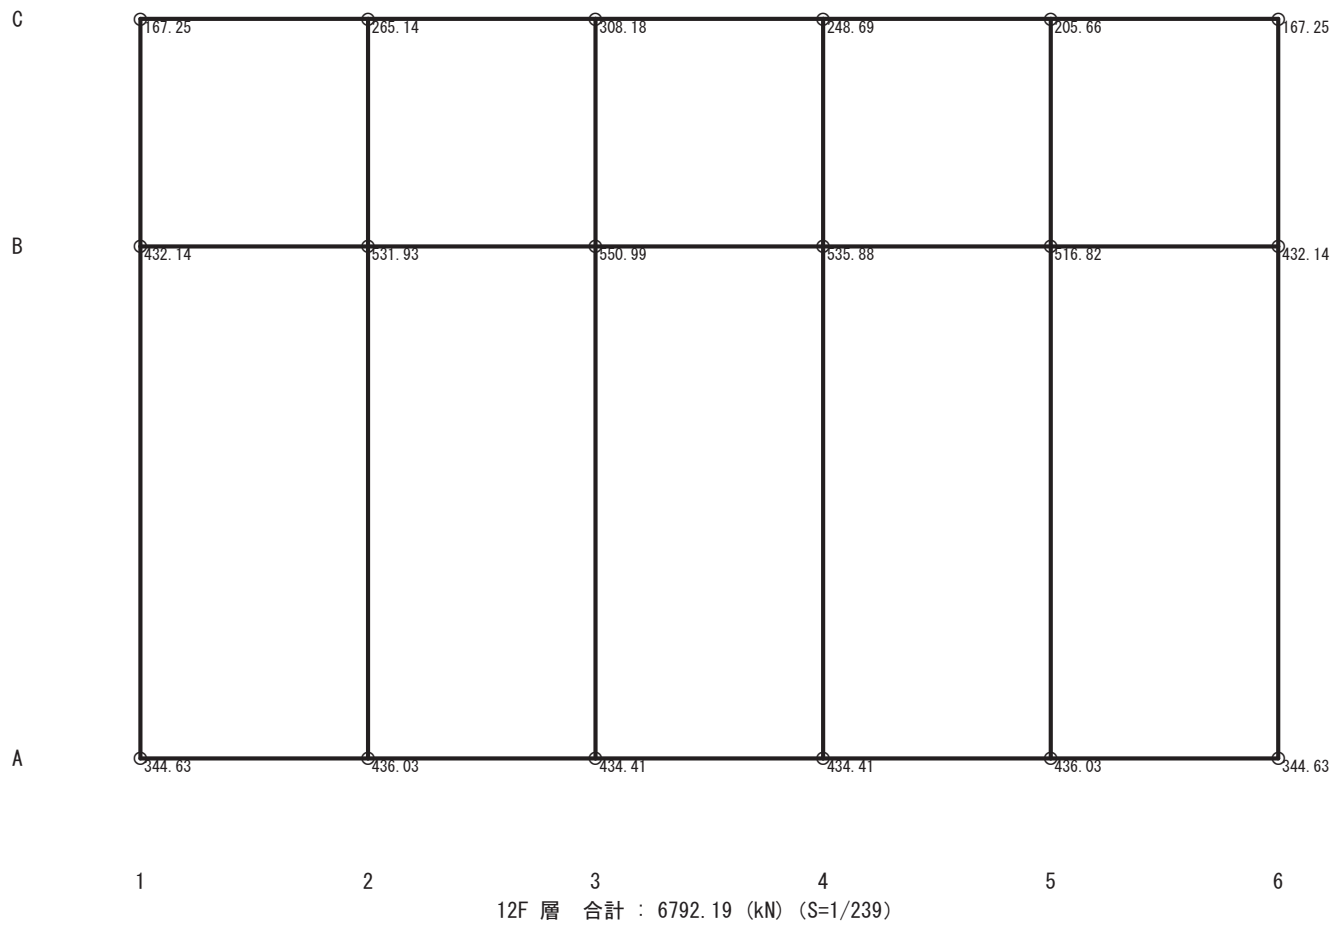


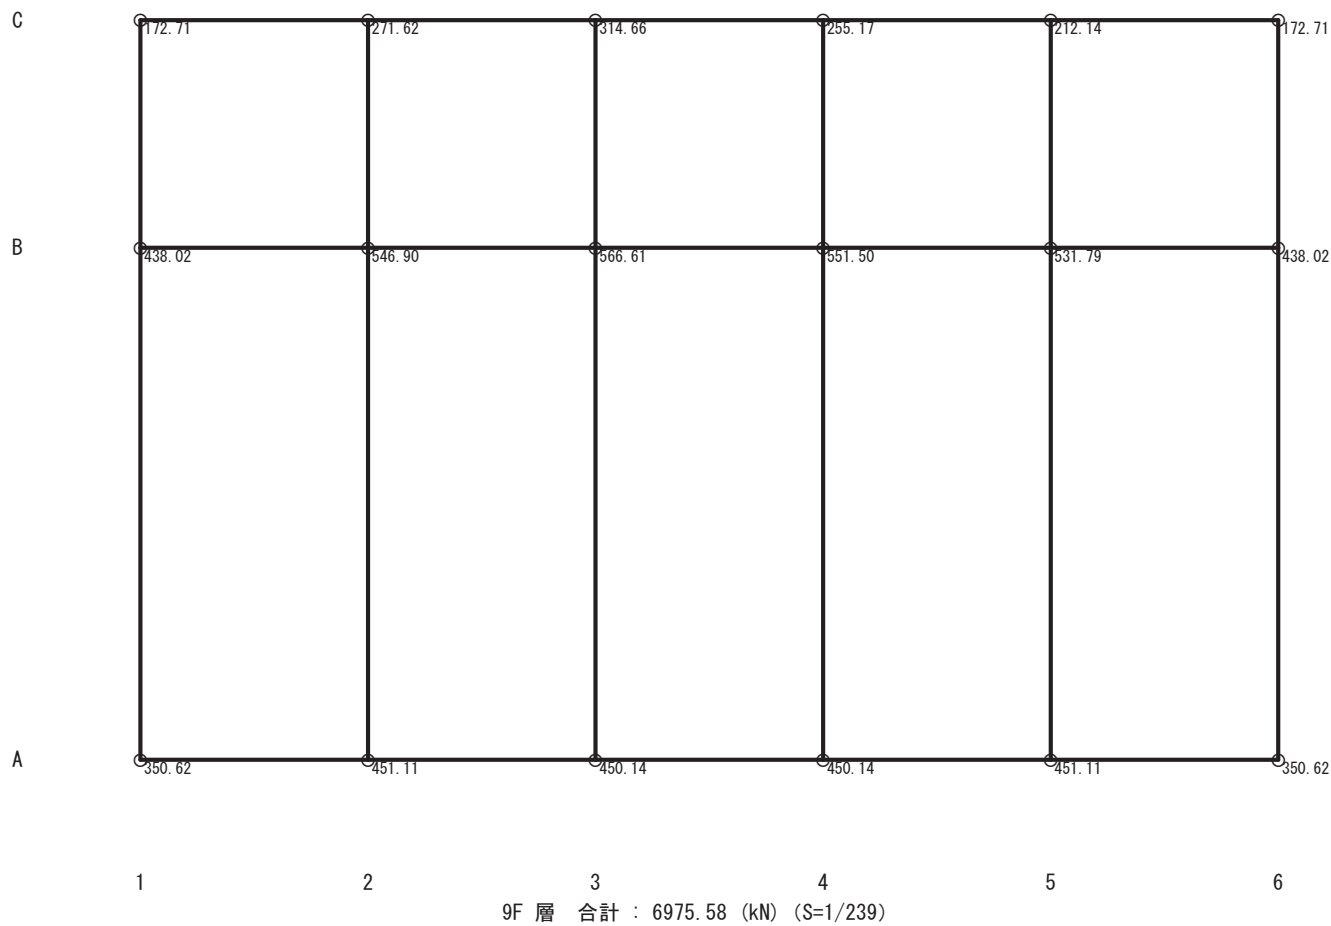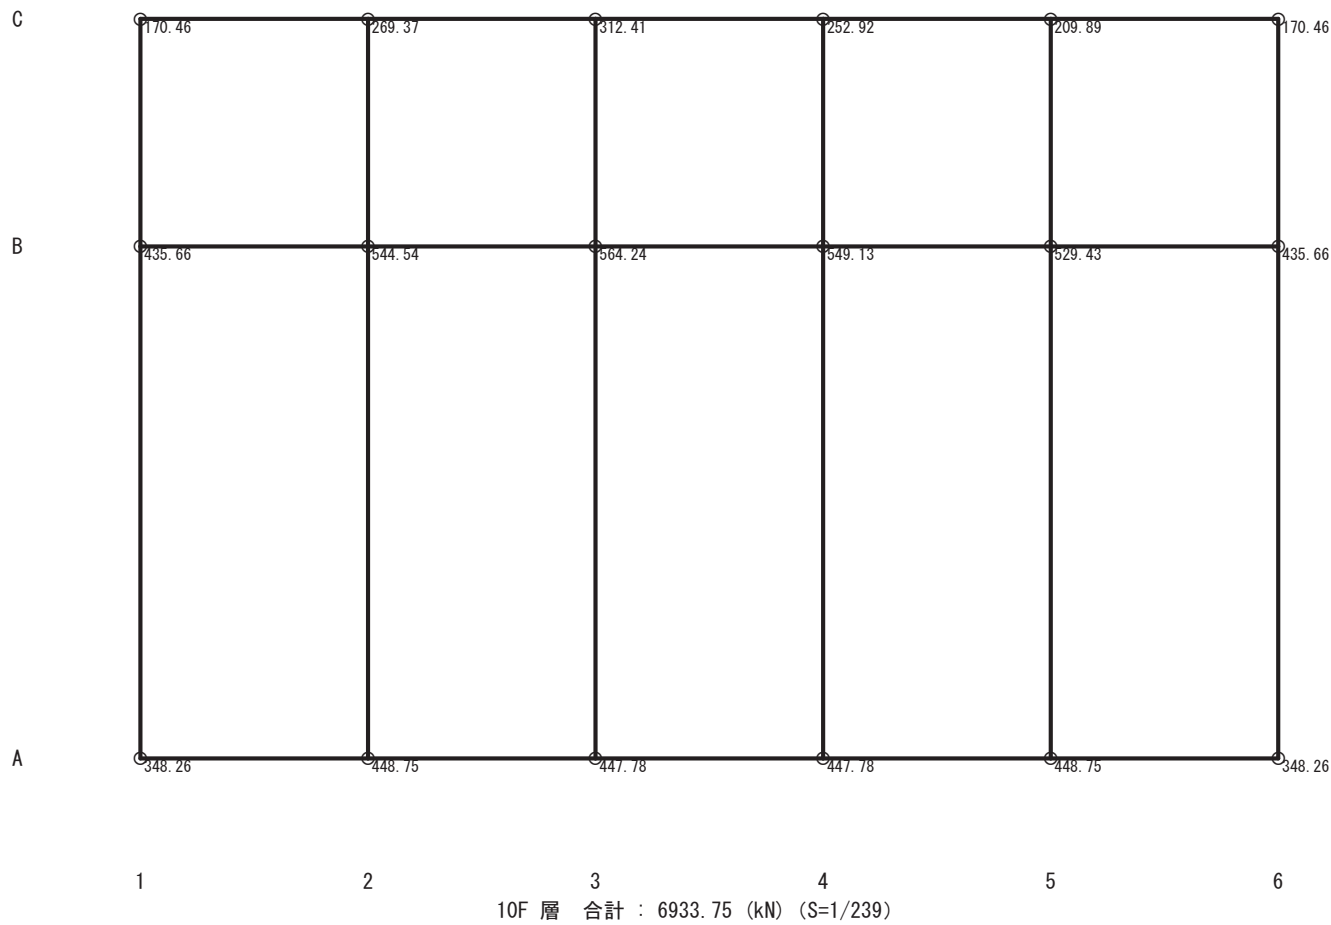

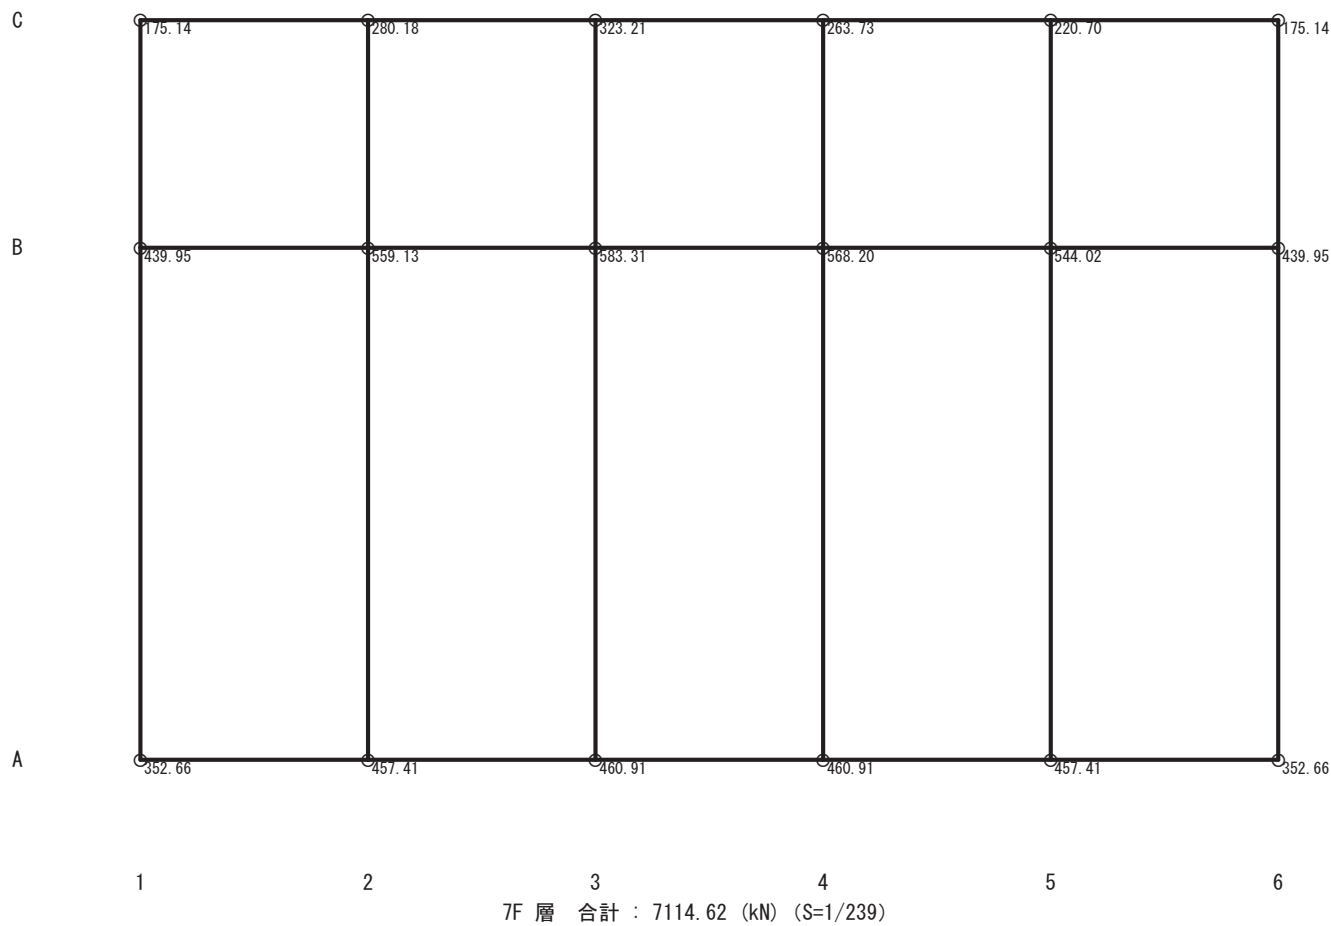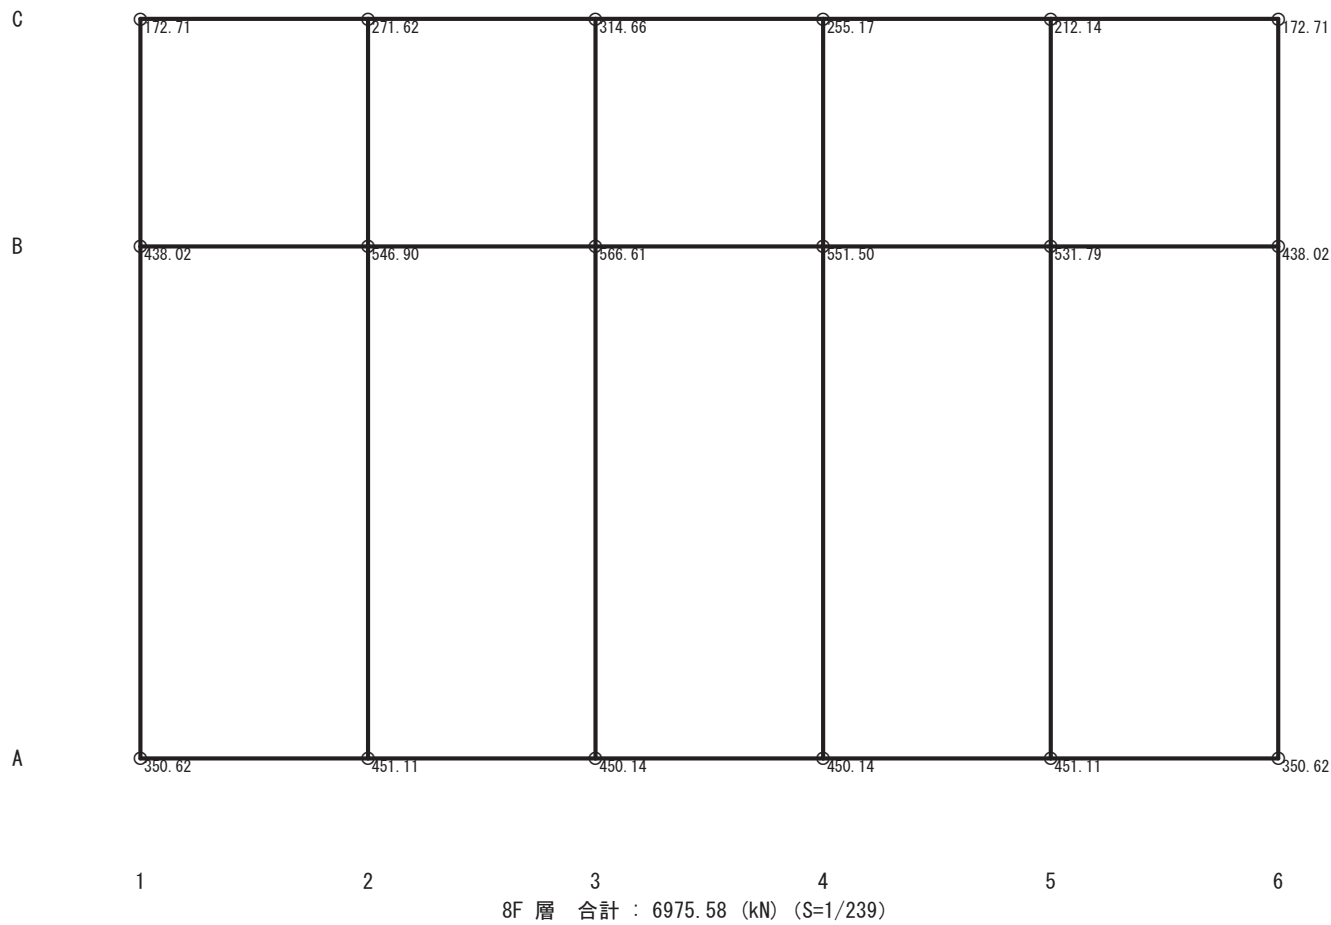

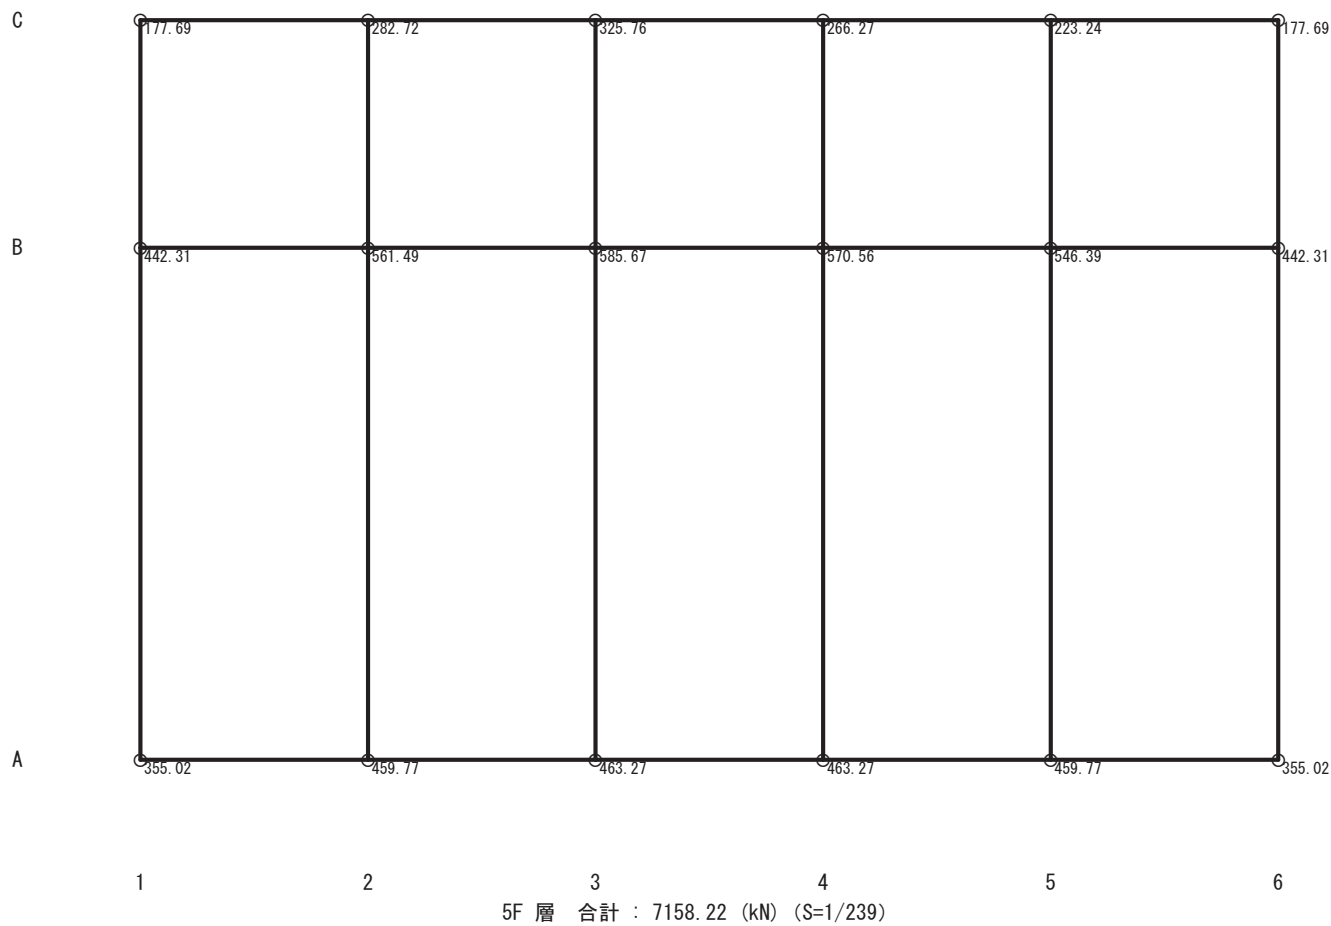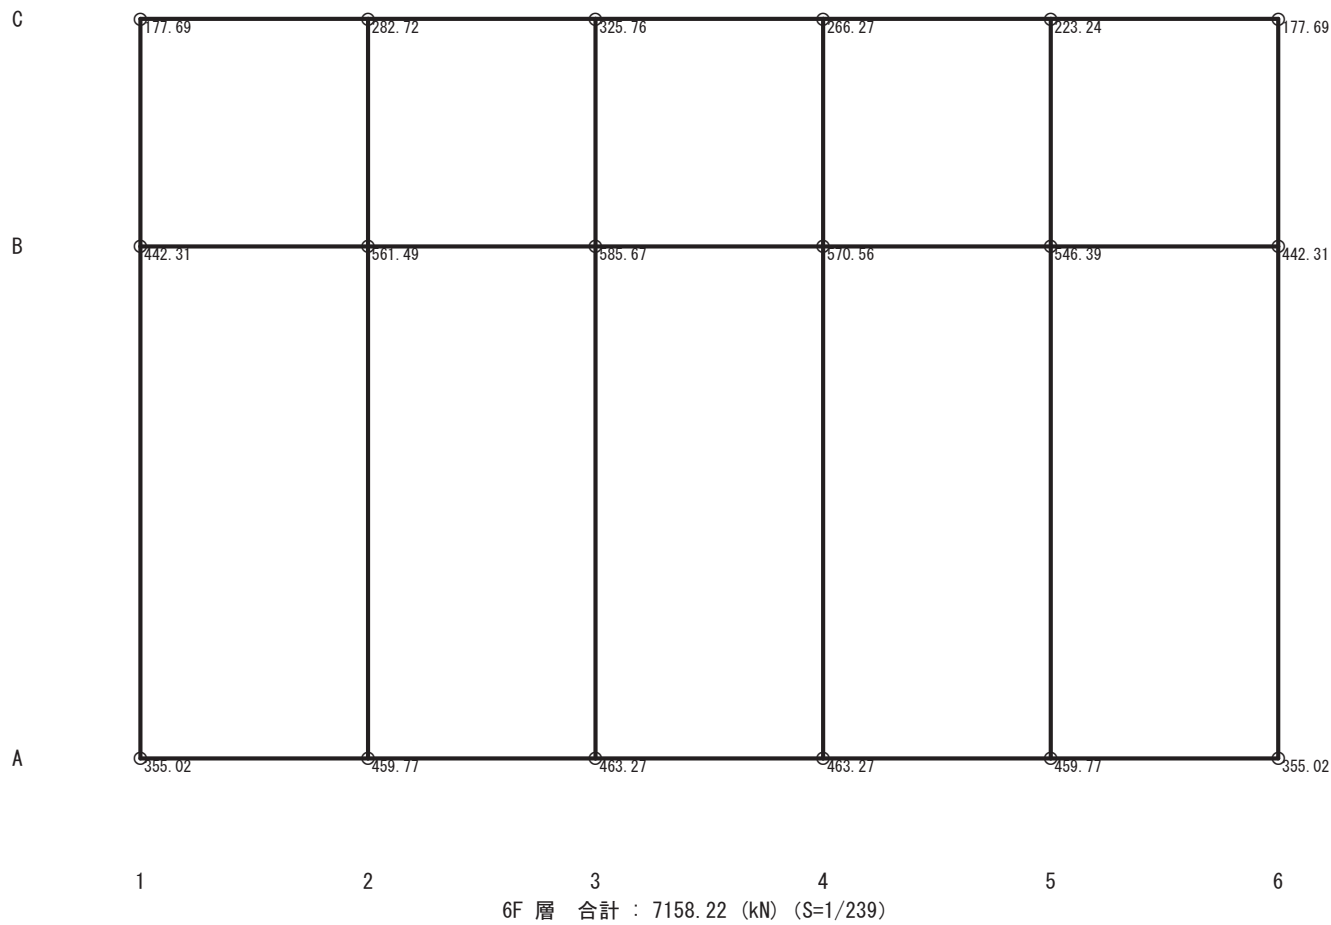

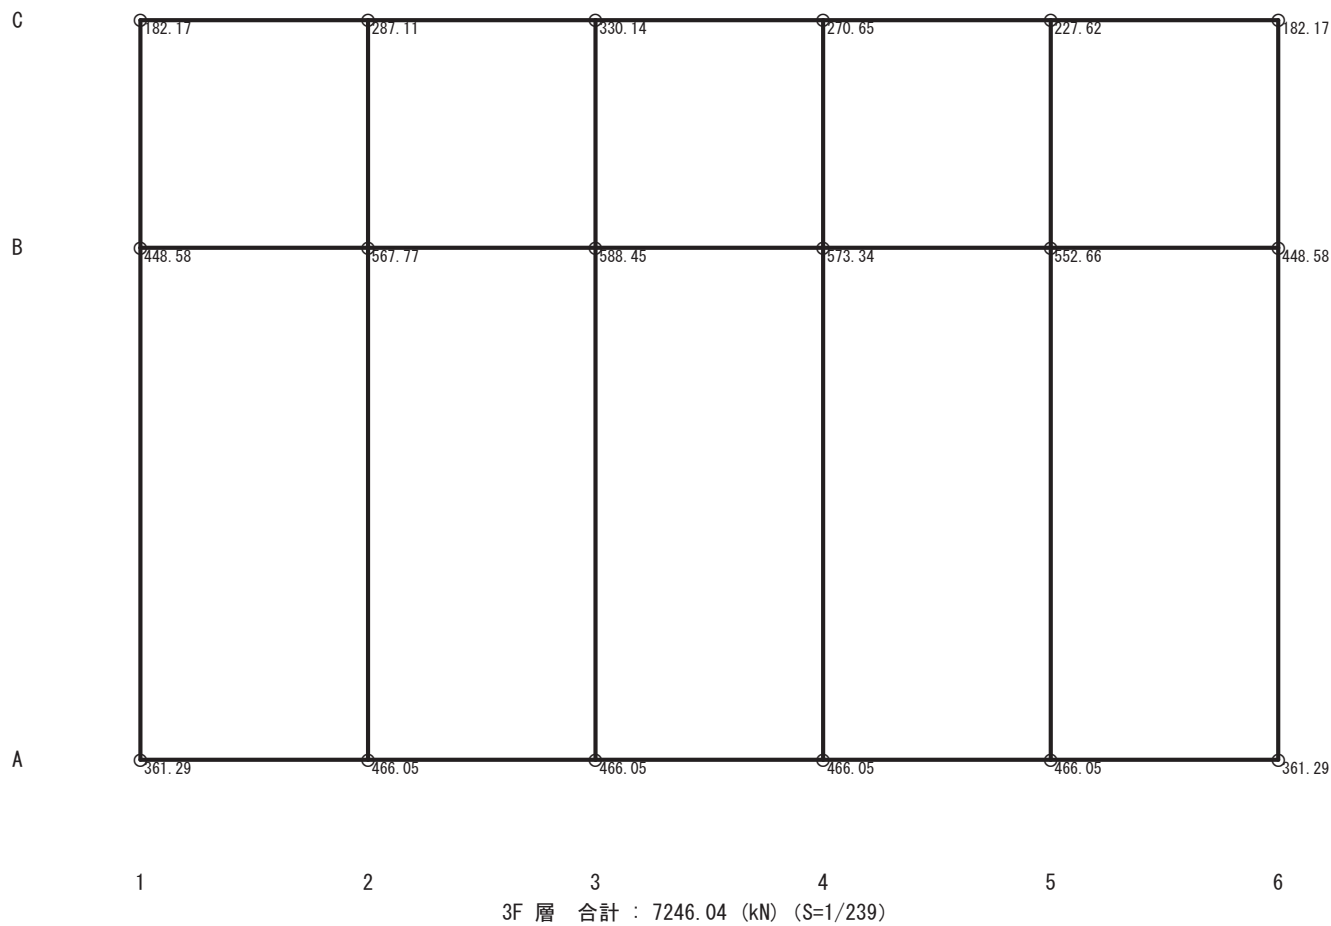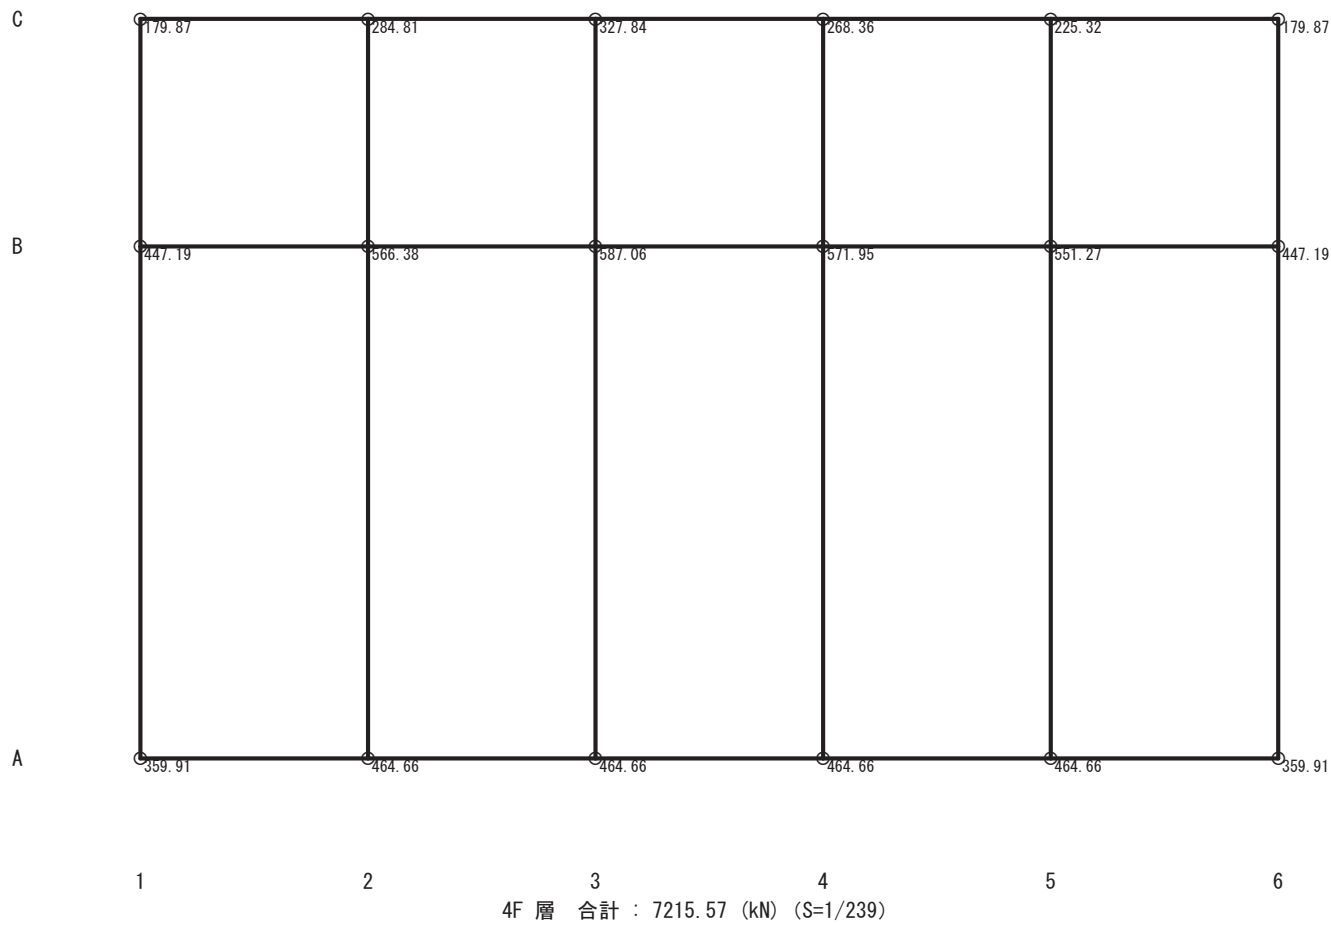

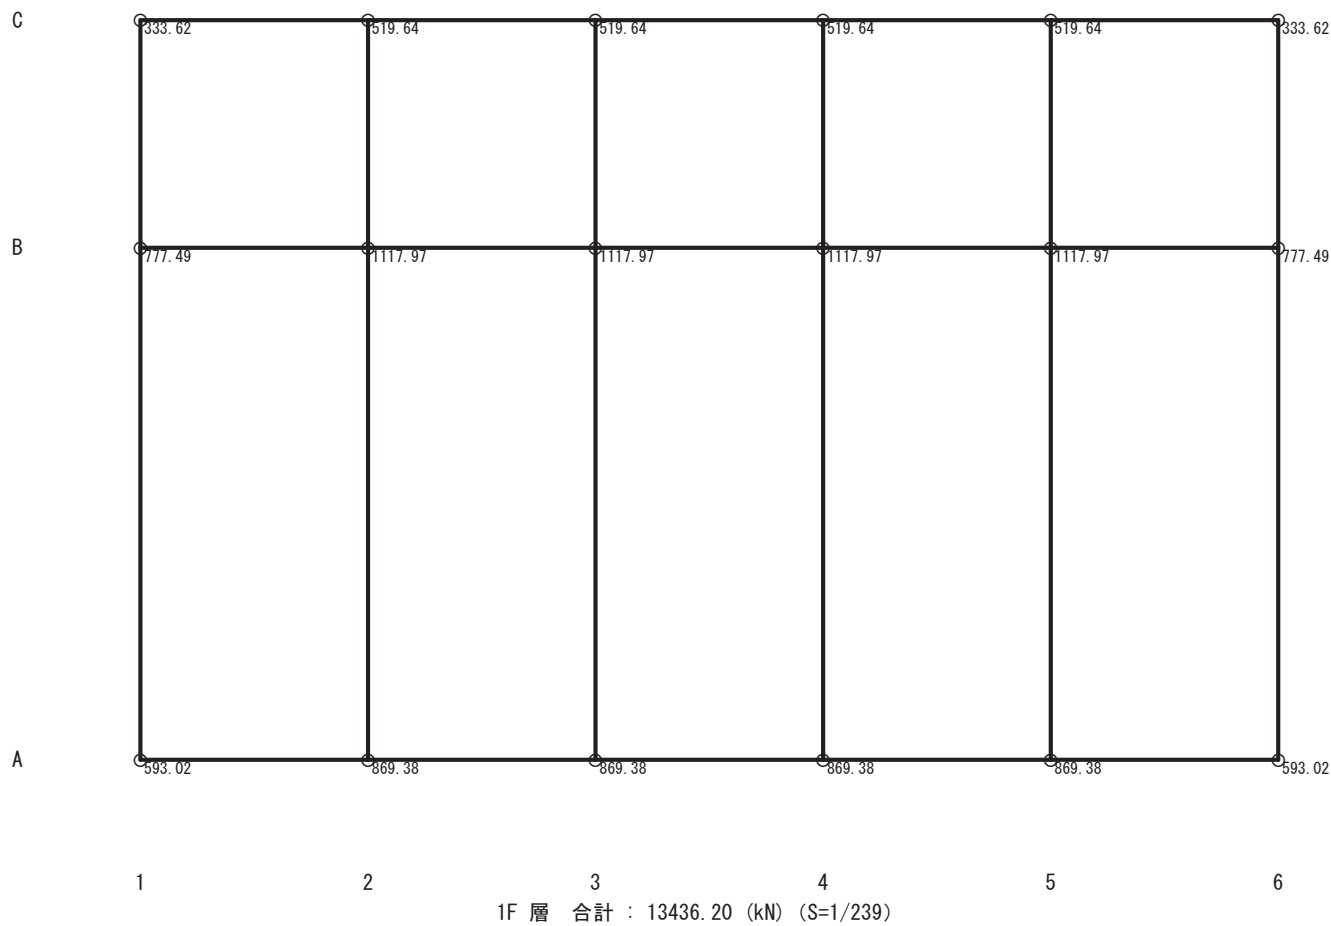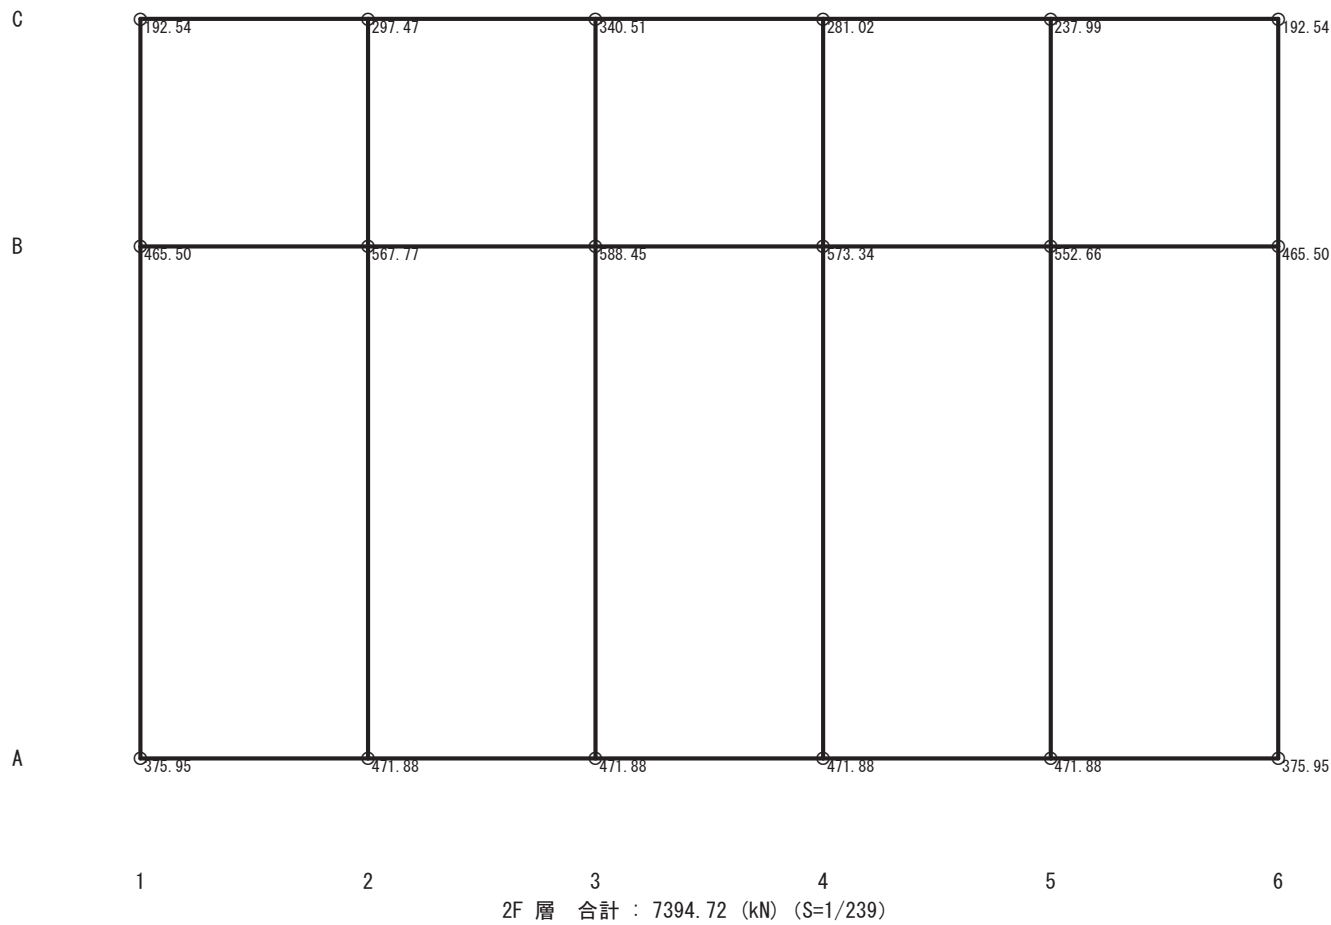

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

W _i	: i 階重量、[Σ _i] : フレームごとの重量	(kN)
A	: 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)	(m ²)
Σ W _i	: i 階より上部の重量	(kN)
α _i	: Σ W _i / Σ W ₁	
A _i	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
C _i	: i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・R _t ・A _i ・C ₀	
Q	: (地上階) Σ W _i ・C _i (塔屋、地下、基礎) Q _{i+1} + K・W _i	(kN)
P _i	: 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)	(kN)
Q _i	: i 階の地震層せん断力 () : i 階から控除された地震層せん断力	(kN)
T	: 1 次固有周期 H _t = 1 次固有周期の計算のための建物高さ H _s = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ	(秒) (m) (m)
R _t	: 振動特性係数	
K	: 塔屋 (入力値による)・U 地下 K = 0.1 (1-H/40)・Z・U 基礎 K = α (0.1 (1-H/40)・Z・U) (但し α = 1.0 とする) H = 地盤面から当該層 F _L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (但し 2.0 m を超える場合は 2.0 m とする)	(m)
Z	: 地域係数 (入力値による)	
U	: 用途係数 (入力値による)	
雑壁	: 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量	

< X方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) $\alpha : 1.00$
 $T = h(0.02 + 0.01 \alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) R_t （建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.500

$$Rt \text{ (固有周期からの計算値)} = 0.667 \quad (T = 1.440) \text{、} Rt \text{ (採用値)} = 0.667$$

c) 層せん断力の算出

階名	ルーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	A	2691.0	7686.1	0.090	2.756	0.368		2824.6	0.0	2824.6
	B	3611.0								
	C	1384.2								
	sum	7686.1								
	Wi/A	9.12								
11F	A	2430.1	14478.3	0.169	2.223	0.296		4292.1	0.0	4292.1
	B	2999.9								
	C	1362.2								
	sum	6792.2								
	Wi/A	8.06								
10F	A	2430.1	21270.5	0.249	1.950	0.260		5531.0	0.0	5531.0
	B	2999.9								
	C	1362.2								
	sum	6792.2								
	Wi/A	8.06								
9F	A	2489.6	28204.2	0.330	1.764	0.235		6631.9	0.0	6631.9
	B	3058.7								
	C	1385.5								
	sum	6933.8								
	Wi/A	8.23								
8F	A	2503.7	35179.8	0.412	1.621	0.216		7602.5	0.0	7602.5
	B	3072.8								
	C	1399.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	sum	6975.6	35179.8	0.412	1.621	0.216		7602.5	0.0	7602.5
	Wi/A	8.28								
7F	A	2503.7	42155.4	0.493	1.504	0.200		8451.4	0.0	8451.4
	B	3072.8								
	C	1399.0								
	sum	6975.6								
	Wi/A	8.28								
6F	A	2542.0	49270.0	0.577	1.401	0.187		9201.9	0.0	9201.9
	B	3134.6								
	C	1438.1								
	sum	7114.6								
	Wi/A	8.45								
5F	A	2556.1	56428.2	0.660	1.309	0.174		9845.8	0.0	9845.8
	B	3148.7								
	C	1453.4								
	sum	7158.2								
	Wi/A	8.50								
4F	A	2556.1	63586.4	0.744	1.225	0.163		10382.9	0.0	10382.9
	B	3148.7								
	C	1453.4								
	sum	7158.2								
	Wi/A	8.50								
3F	A	2578.5	70802.0	0.829	1.146	0.153		10819.5	0.0	10819.5
	B	3171.0								
	C	1466.1								
	sum	7215.6								
	Wi/A	8.57								
2F	A	2586.8	78048.0	0.913	1.072	0.143		11154.8	0.0	11154.8
	B	3179.4								
	C	1479.9								
	sum	7246.0								
	Wi/A	8.60								
1F	A	2639.4	85442.8	1.000	1.000	0.133		11392.4	0.0	11392.4
	B	3213.2								
	C	1542.1								
	sum	7394.7								
	Wi/A	8.78								
基礎	A	4663.5	98879.0		K=0.1000 (H=0.00)		1343.620	12736.0	0.0	12736.0
	B	6026.9								
	C	2745.8								
	sum	13436.2								
	Wi/A	15.95								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.500
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.667 (T = 1.440)、Rt (採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	A	2691.0	7686.1	0.090	2.756	0.368		2824.6	0.0	2824.6
	B	3611.0								
	C	1384.2								
	sum	7686.1								
	Wi/A	9.12								
11F	A	2430.1	14478.3	0.169	2.223	0.296		4292.1	0.0	4292.1
	B	2999.9								
	C	1362.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	sum	6792.2	14478.3	0.169	2.223	0.296		4292.1	0.0	4292.1
	Wi/A	8.06								
10F	A	2430.1	21270.5	0.249	1.950	0.260		5531.0	0.0	5531.0
	B	2999.9								
	C	1362.2								
	sum	6792.2								
	Wi/A	8.06								
9F	A	2489.6	28204.2	0.330	1.764	0.235		6631.9	0.0	6631.9
	B	3058.7								
	C	1385.5								
	sum	6933.8								
	Wi/A	8.23								
8F	A	2503.7	35179.8	0.412	1.621	0.216		7602.5	0.0	7602.5
	B	3072.8								
	C	1399.0								
	sum	6975.6								
	Wi/A	8.28								
7F	A	2503.7	42155.4	0.493	1.504	0.200		8451.4	0.0	8451.4
	B	3072.8								
	C	1399.0								
	sum	6975.6								
	Wi/A	8.28								
6F	A	2542.0	49270.0	0.577	1.401	0.187		9201.9	0.0	9201.9
	B	3134.6								
	C	1438.1								
	sum	7114.6								
	Wi/A	8.45								
5F	A	2556.1	56428.2	0.660	1.309	0.174		9845.8	0.0	9845.8
	B	3148.7								
	C	1453.4								
	sum	7158.2								
	Wi/A	8.50								
4F	A	2556.1	63586.4	0.744	1.225	0.163		10382.9	0.0	10382.9
	B	3148.7								
	C	1453.4								
	sum	7158.2								
	Wi/A	8.50								
3F	A	2578.5	70802.0	0.829	1.146	0.153		10819.5	0.0	10819.5
	B	3171.0								
	C	1466.1								
	sum	7215.6								
	Wi/A	8.57								
2F	A	2586.8	78048.0	0.913	1.072	0.143		11154.8	0.0	11154.8
	B	3179.4								
	C	1479.9								
	sum	7246.0								
	Wi/A	8.60								
1F	A	2639.4	85442.8	1.000	1.000	0.133		11392.4	0.0	11392.4
	B	3213.2								
	C	1542.1								
	sum	7394.7								
	Wi/A	8.78								
基礎	A	4663.5	98879.0		K=0.1000 (H=0.00)		1343.620	12736.0	0.0	12736.0
	B	6026.9								
	C	2745.8								
	sum	13436.2								
	Wi/A	15.95								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.500 R_t (固有周期からの計算値) = 0.667 ($T = 1.440$)、 R_t (採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
12F	1	926.0	7686.1	0.090	2.756	0.368		2824.6	0.0	2824.6
	2	1460.1								
	3	1456.9								
	4	1456.9								
	5	1460.1								
	6	926.0								
	sum	7686.1								
	W_i/A	9.12								
11F	1	944.0	14478.3	0.169	2.223	0.296		4292.1	0.0	4292.1
	2	1233.1								
	3	1293.6								
	4	1219.0								
	5	1158.5								
	6	944.0								
	sum	6792.2								
	W_i/A	8.06								
10F	1	944.0	21270.5	0.249	1.950	0.260		5531.0	0.0	5531.0
	2	1233.1								
	3	1293.6								
	4	1219.0								
	5	1158.5								
	6	944.0								
	sum	6792.2								
	W_i/A	8.06								
9F	1	954.4	28204.2	0.330	1.764	0.235		6631.9	0.0	6631.9
	2	1262.7								
	3	1324.4								
	4	1249.8								
	5	1188.1								
	6	954.4								
	sum	6933.8								
	W_i/A	8.23								
8F	1	961.3	35179.8	0.412	1.621	0.216		7602.5	0.0	7602.5
	2	1269.6								
	3	1331.4								
	4	1256.8								
	5	1195.0								
	6	961.3								
	sum	6975.6								
	W_i/A	8.28								
7F	1	961.3	42155.4	0.493	1.504	0.200		8451.4	0.0	8451.4
	2	1269.6								
	3	1331.4								
	4	1256.8								
	5	1195.0								
	6	961.3								
	sum	6975.6								
	W_i/A	8.28								
6F	1	967.7	49270.0	0.577	1.401	0.187		9201.9	0.0	9201.9
	2	1296.7								
	3	1367.4								
	4	1292.8								
	5	1222.1								
	6	967.7								
	sum	7114.6								
	W_i/A	8.45								
5F	1	975.0	56428.2	0.660	1.309	0.174		9845.8	0.0	9845.8
	2	1304.0								
	3	1374.7								
	4	1300.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	5	1229.4	56428.2	0.660	1.309	0.174		9845.8	0.0	9845.8
	6	975.0								
	sum	7158.2								
	Wi/A	8.50								
4F	1	975.0	63586.4	0.744	1.225	0.163		10382.9	0.0	10382.9
	2	1304.0								
	3	1374.7								
	4	1300.1								
	5	1229.4								
	6	975.0								
	sum	7158.2								
	Wi/A	8.50								
3F	1	987.0	70802.0	0.829	1.146	0.153		10819.5	0.0	10819.5
	2	1315.8								
	3	1379.6								
	4	1305.0								
	5	1241.3								
	6	987.0								
	sum	7215.6								
	Wi/A	8.57								
2F	1	992.0	78048.0	0.913	1.072	0.143		11154.8	0.0	11154.8
	2	1320.9								
	3	1384.6								
	4	1310.0								
	5	1246.3								
	6	992.0								
	sum	7246.0								
	Wi/A	8.60								
1F	1	1034.0	85442.8	1.000	1.000	0.133		11392.4	0.0	11392.4
	2	1337.1								
	3	1400.8								
	4	1326.2								
	5	1262.5								
	6	1034.0								
	sum	7394.7								
	Wi/A	8.78								
基礎	1	1704.1	98879.0		K=0.1000 (H=0.00)		1343.620	12736.0	0.0	12736.0
	2	2507.0								
	3	2507.0								
	4	2507.0								
	5	2507.0								
	6	1704.1								
	sum	13436.2								
	Wi/A	15.95								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.500

Rt(固有周期からの計算値) = 0.667 (T = 1.440)、Rt(採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	1	926.0	7686.1	0.090	2.756	0.368		2824.6	0.0	2824.6
	2	1460.1								
	3	1456.9								
	4	1456.9								
	5	1460.1								
	6	926.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	sum	7686.1	7686.1	0.090	2.756	0.368		2824.6	0.0	2824.6
	Wi/A	9.12								
11F	1	944.0	14478.3	0.169	2.223	0.296		4292.1	0.0	4292.1
	2	1233.1								
	3	1293.6								
	4	1219.0								
	5	1158.5								
	6	944.0								
	sum	6792.2								
	Wi/A	8.06								
10F	1	944.0	21270.5	0.249	1.950	0.260		5531.0	0.0	5531.0
	2	1233.1								
	3	1293.6								
	4	1219.0								
	5	1158.5								
	6	944.0								
	sum	6792.2								
	Wi/A	8.06								
9F	1	954.4	28204.2	0.330	1.764	0.235		6631.9	0.0	6631.9
	2	1262.7								
	3	1324.4								
	4	1249.8								
	5	1188.1								
	6	954.4								
	sum	6933.8								
	Wi/A	8.23								
8F	1	961.3	35179.8	0.412	1.621	0.216		7602.5	0.0	7602.5
	2	1269.6								
	3	1331.4								
	4	1256.8								
	5	1195.0								
	6	961.3								
	sum	6975.6								
	Wi/A	8.28								
7F	1	961.3	42155.4	0.493	1.504	0.200		8451.4	0.0	8451.4
	2	1269.6								
	3	1331.4								
	4	1256.8								
	5	1195.0								
	6	961.3								
	sum	6975.6								
	Wi/A	8.28								
6F	1	967.7	49270.0	0.577	1.401	0.187		9201.9	0.0	9201.9
	2	1296.7								
	3	1367.4								
	4	1292.8								
	5	1222.1								
	6	967.7								
	sum	7114.6								
	Wi/A	8.45								
5F	1	975.0	56428.2	0.660	1.309	0.174		9845.8	0.0	9845.8
	2	1304.0								
	3	1374.7								
	4	1300.1								
	5	1229.4								
	6	975.0								
	sum	7158.2								
	Wi/A	8.50								
4F	1	975.0	63586.4	0.744	1.225	0.163		10382.9	0.0	10382.9
	2	1304.0								
	3	1374.7								
	4	1300.1								
	5	1229.4								
	6	975.0								
	sum	7158.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	Wi/A	8. 50	63586. 4	0. 744	1. 225	0. 163		10382. 9	0. 0	10382. 9
3F	1	987. 0	70802. 0	0. 829	1. 146	0. 153		10819. 5	0. 0	10819. 5
	2	1315. 8								
	3	1379. 6								
	4	1305. 0								
	5	1241. 3								
	6	987. 0								
	sum	7215. 6								
	Wi/A	8. 57								
2F	1	992. 0	78048. 0	0. 913	1. 072	0. 143		11154. 8	0. 0	11154. 8
	2	1320. 9								
	3	1384. 6								
	4	1310. 0								
	5	1246. 3								
	6	992. 0								
	sum	7246. 0								
	Wi/A	8. 60								
1F	1	1034. 0	85442. 8	1. 000	1. 000	0. 133		11392. 4	0. 0	11392. 4
	2	1337. 1								
	3	1400. 8								
	4	1326. 2								
	5	1262. 5								
	6	1034. 0								
	sum	7394. 7								
	Wi/A	8. 78								
基礎	1	1704. 1	98879. 0		K=0. 1000 (H=0. 00)		1343. 620	12736. 0	0. 0	12736. 0
	2	2507. 0								
	3	2507. 0								
	4	2507. 0								
	5	2507. 0								
	6	1704. 1								
	sum	13436. 2								
	Wi/A	15. 95								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率

G-Q：はりのせん断剛度増大率

C-M：柱の曲げ剛度増大率

C-Q：柱のせん断剛度増大率

C-N：柱の軸方向剛度増大率

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C
	1 フレーム (S=1/239)		

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

2 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A B C

3 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A6 フレーム (S=1/239)B

C

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1. 0になります。

G-M

G-Q

G-M


G-Q



G-M



G-Q



G-M : はりの曲げ剛度増大率



G-Q : はりのせん断剛度増大率


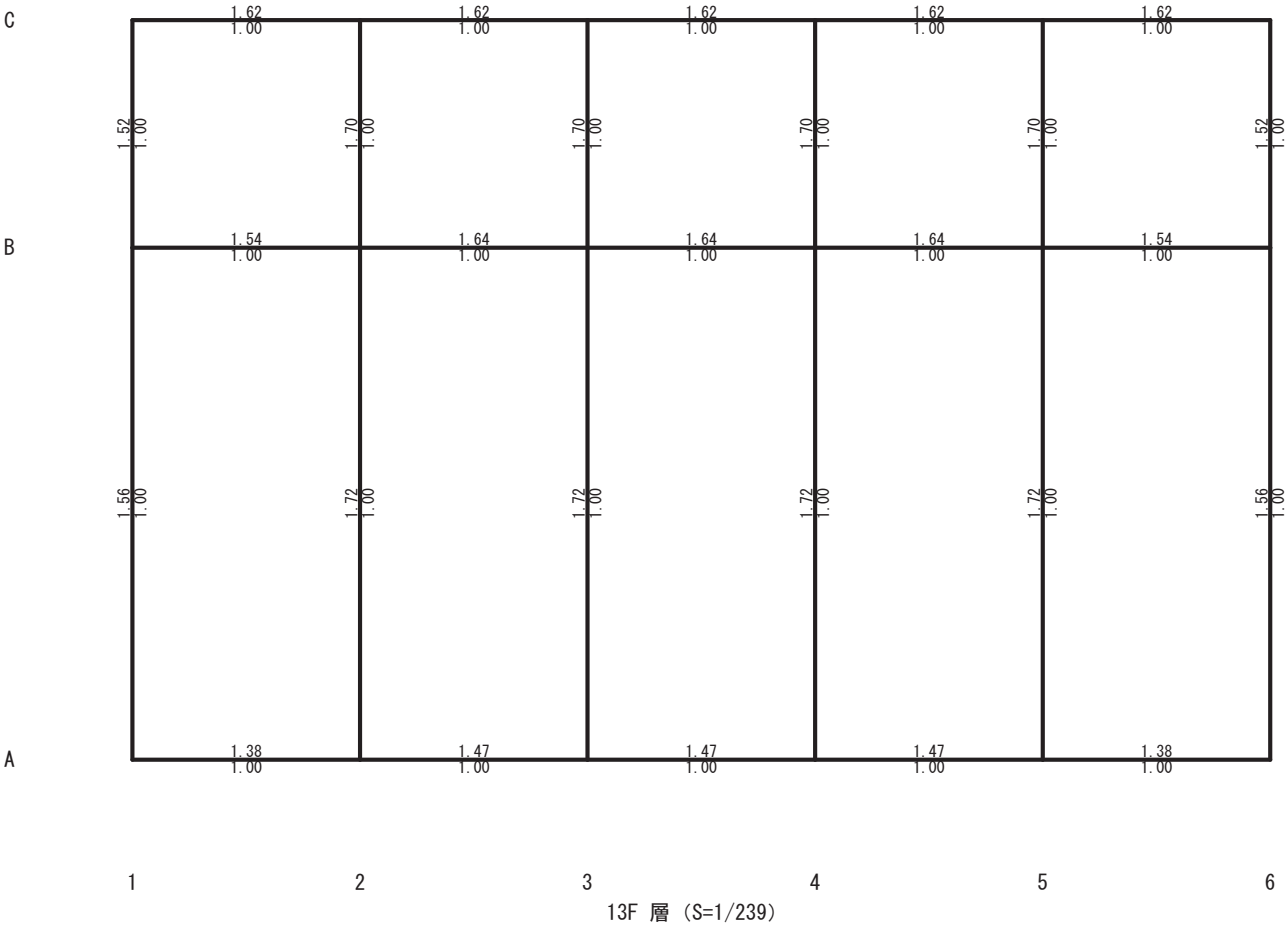


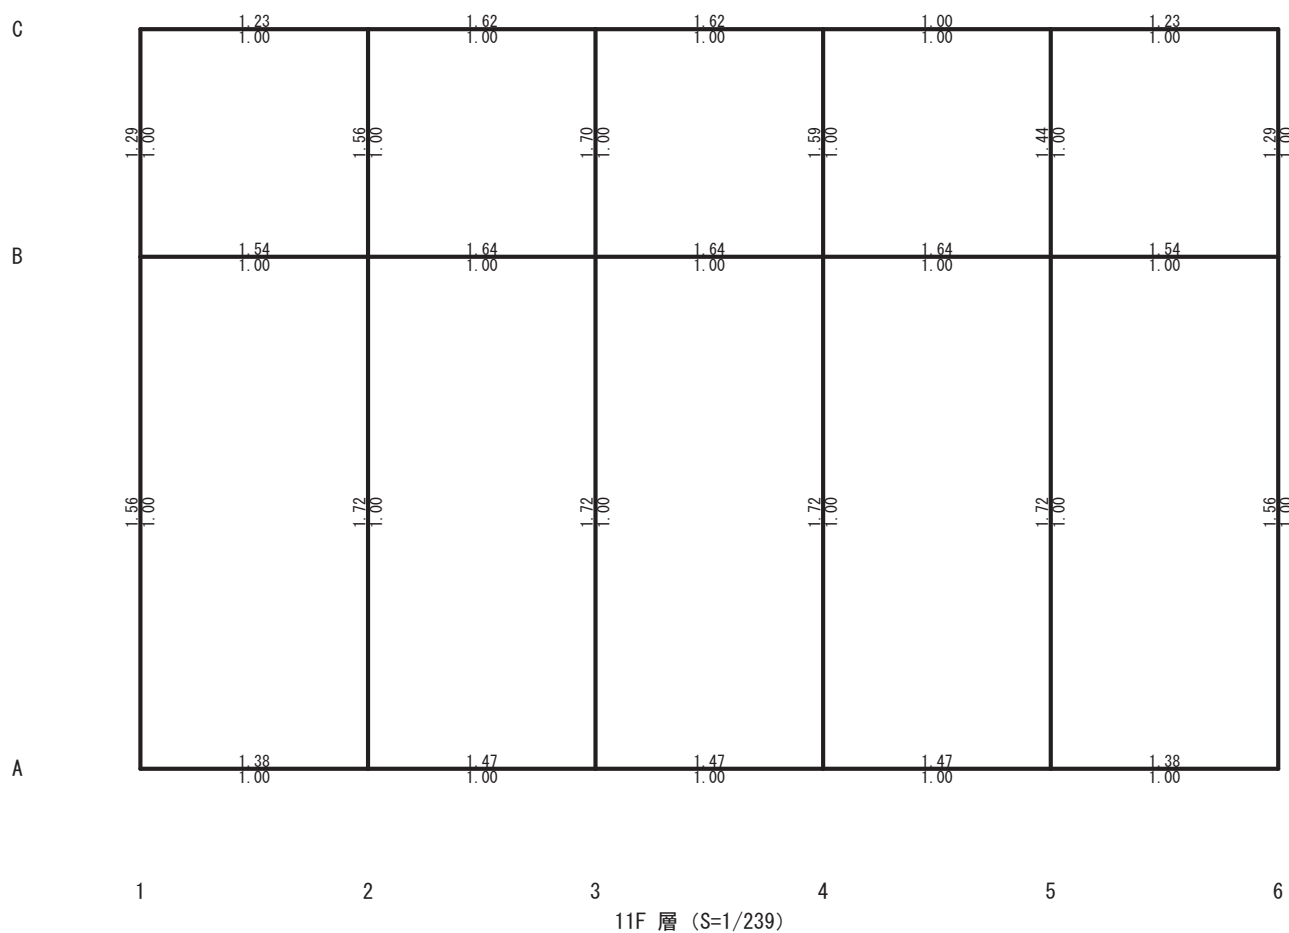
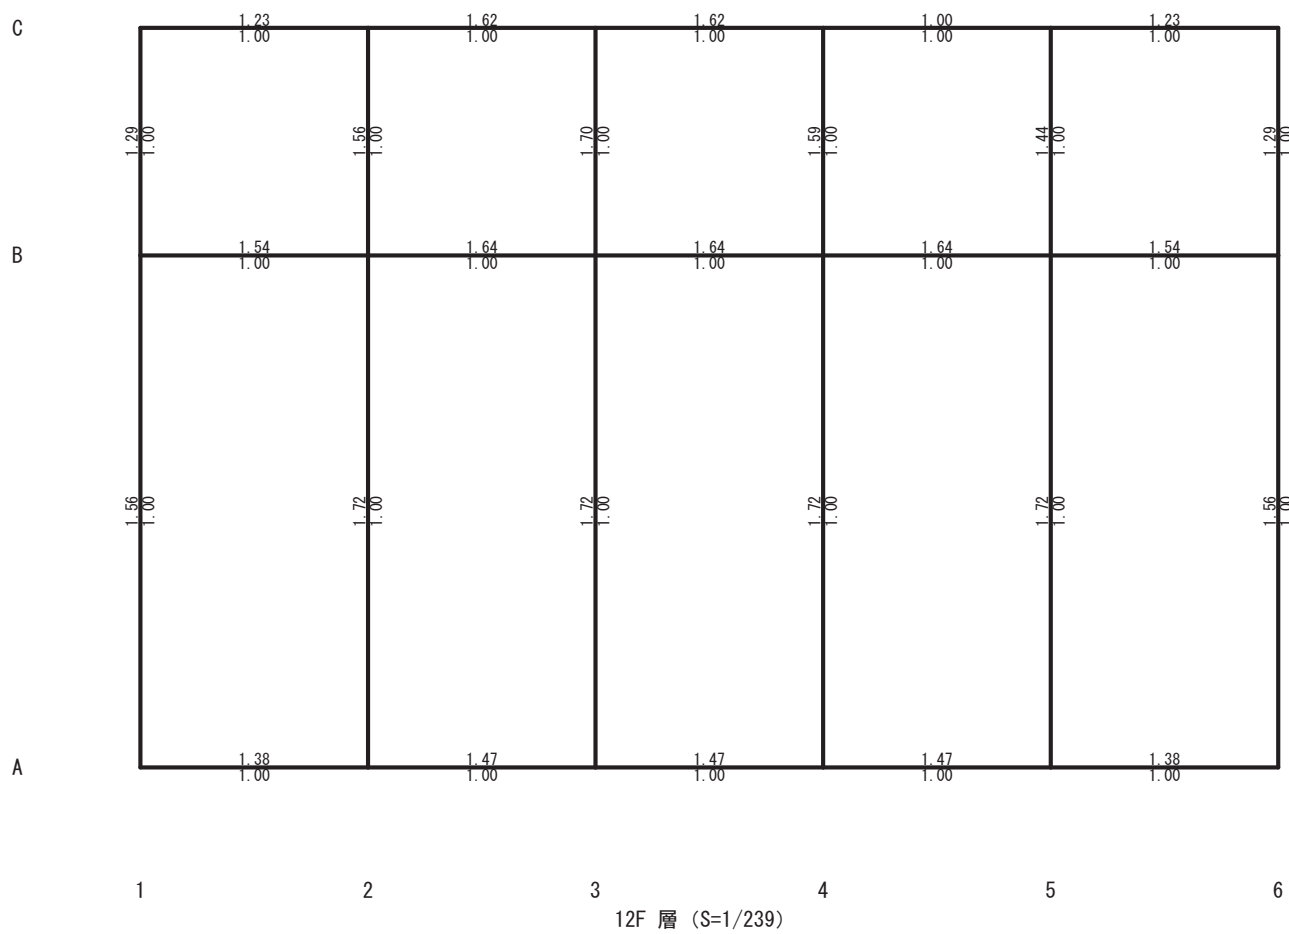


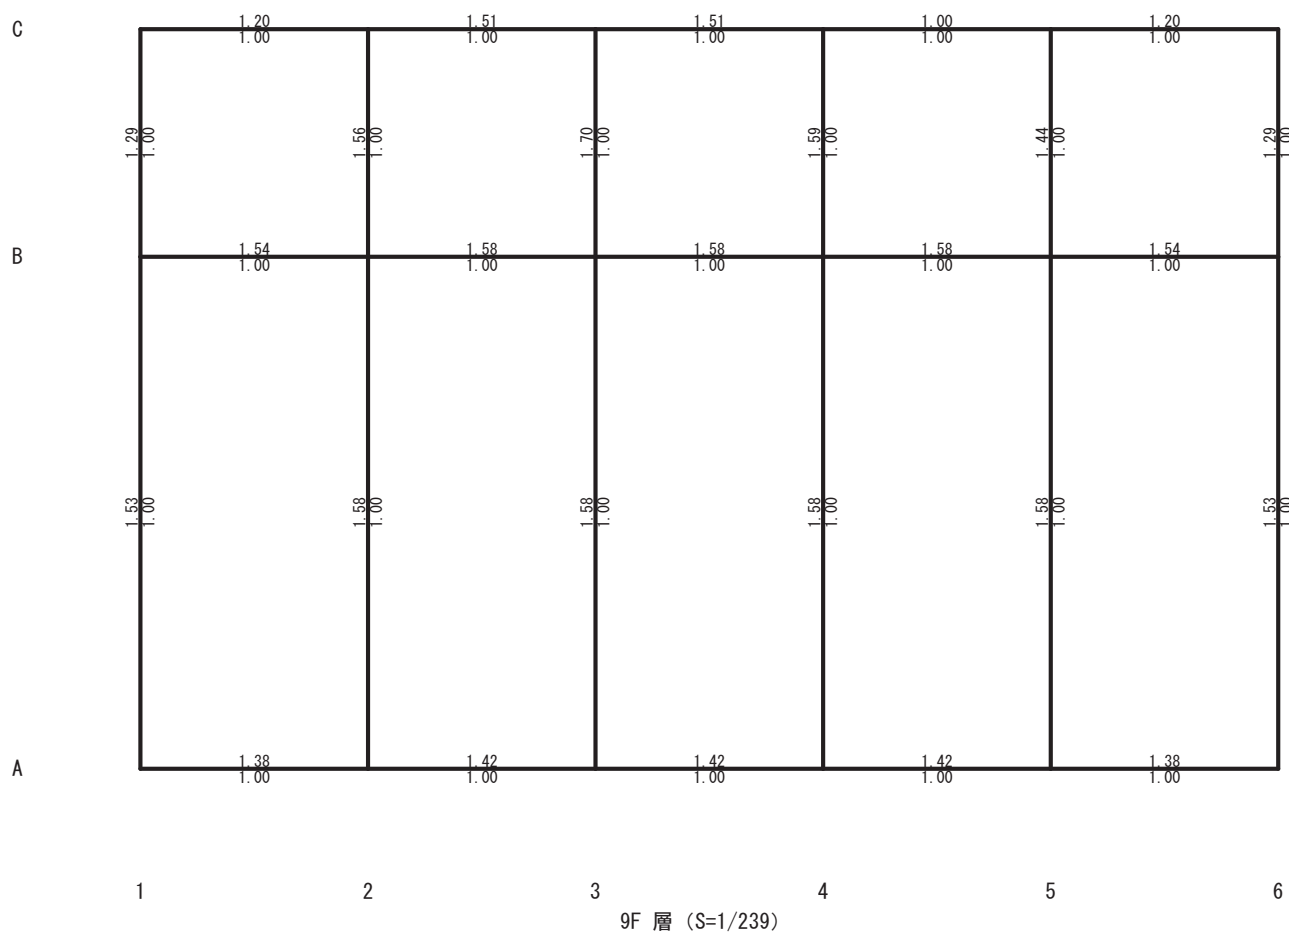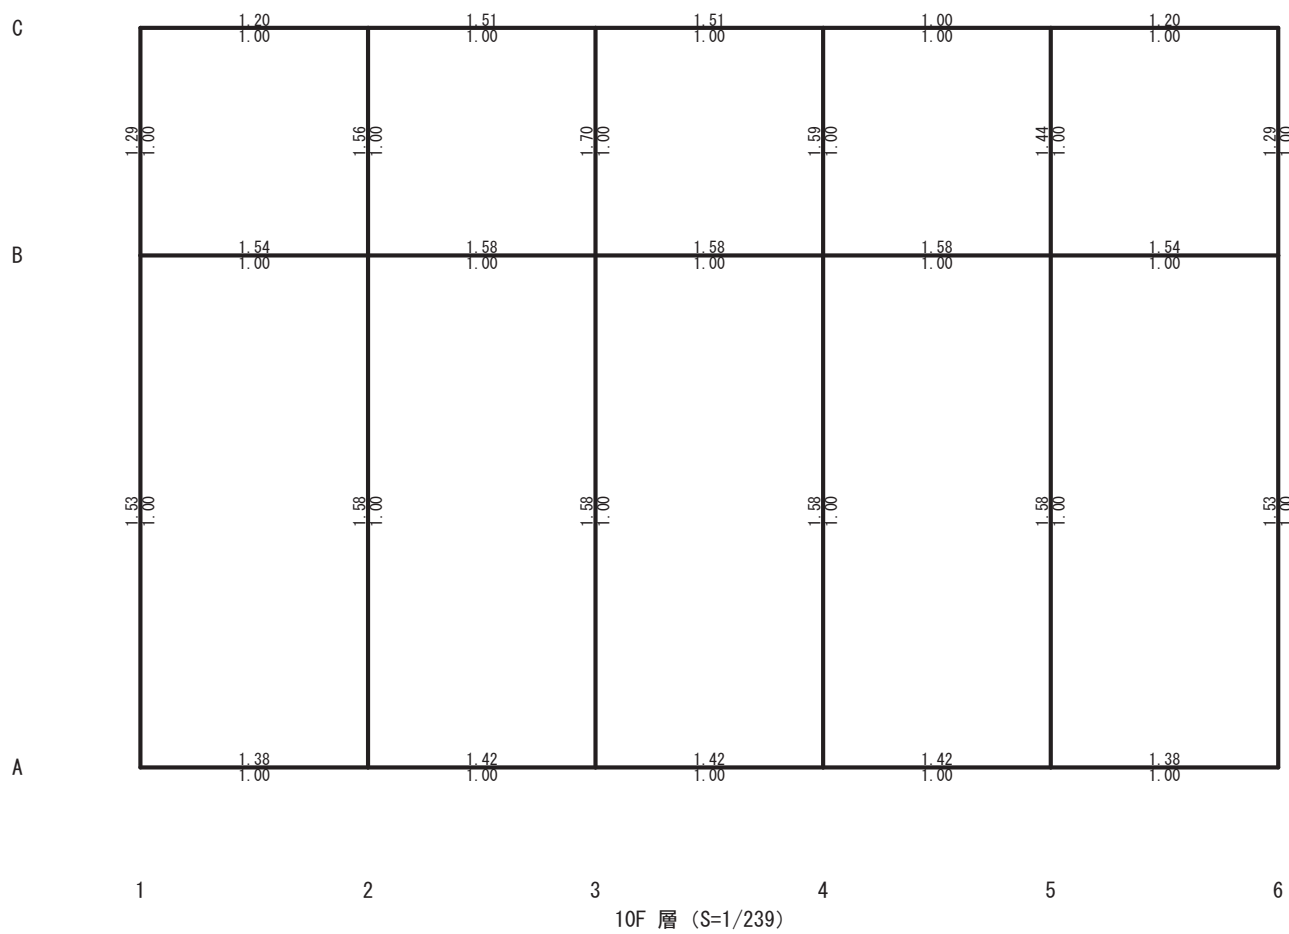

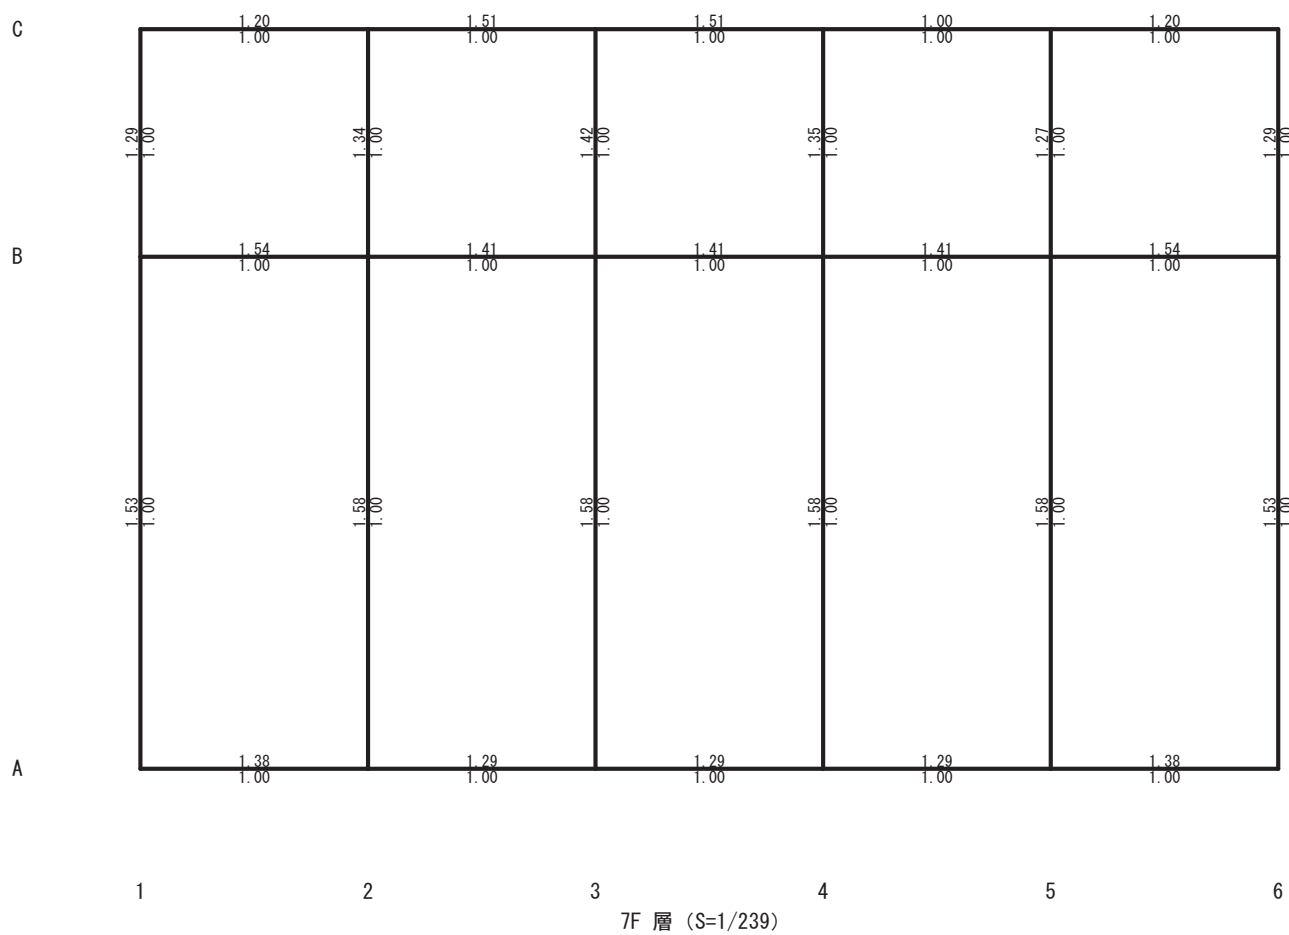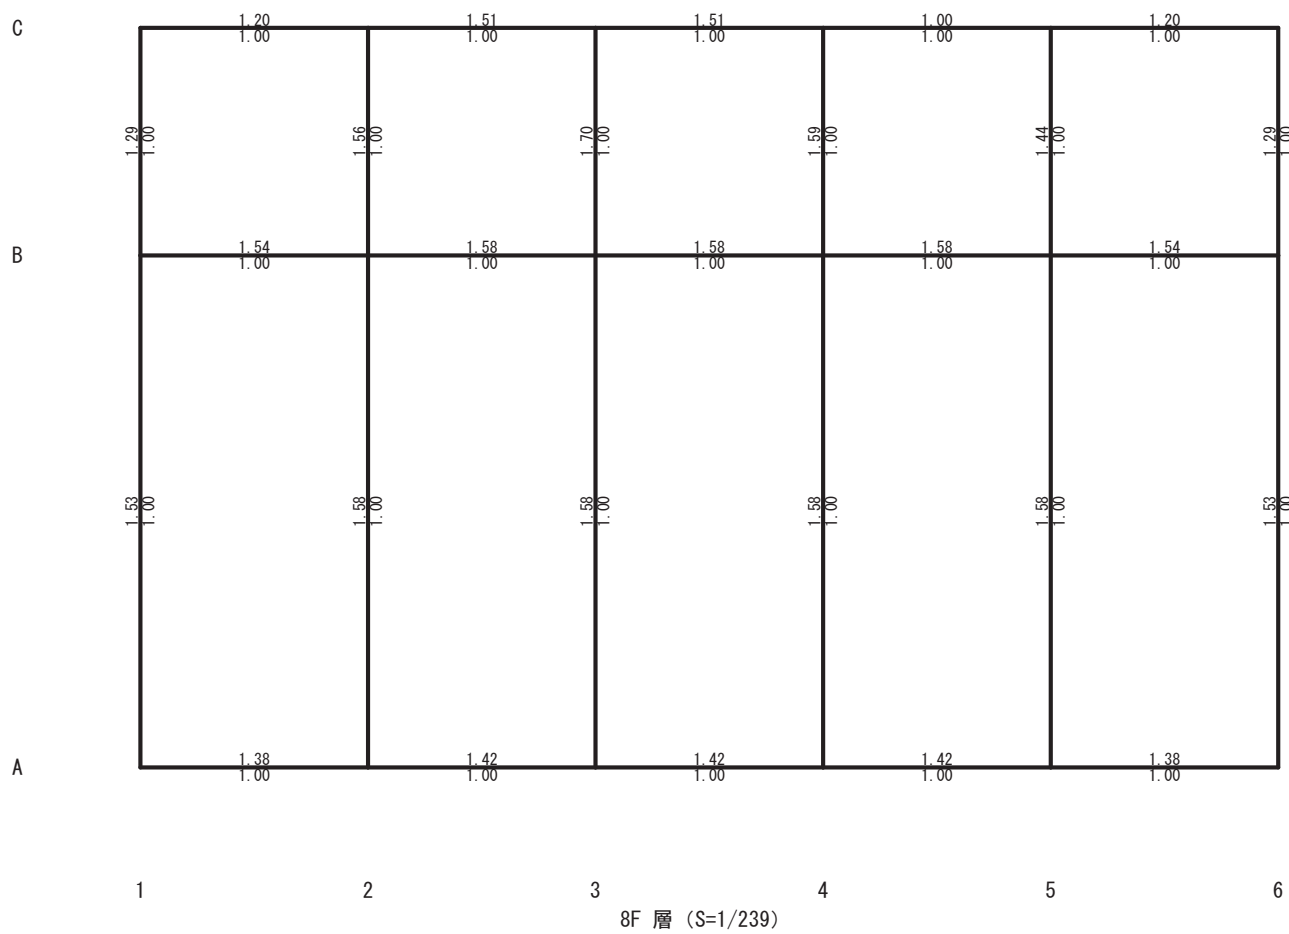

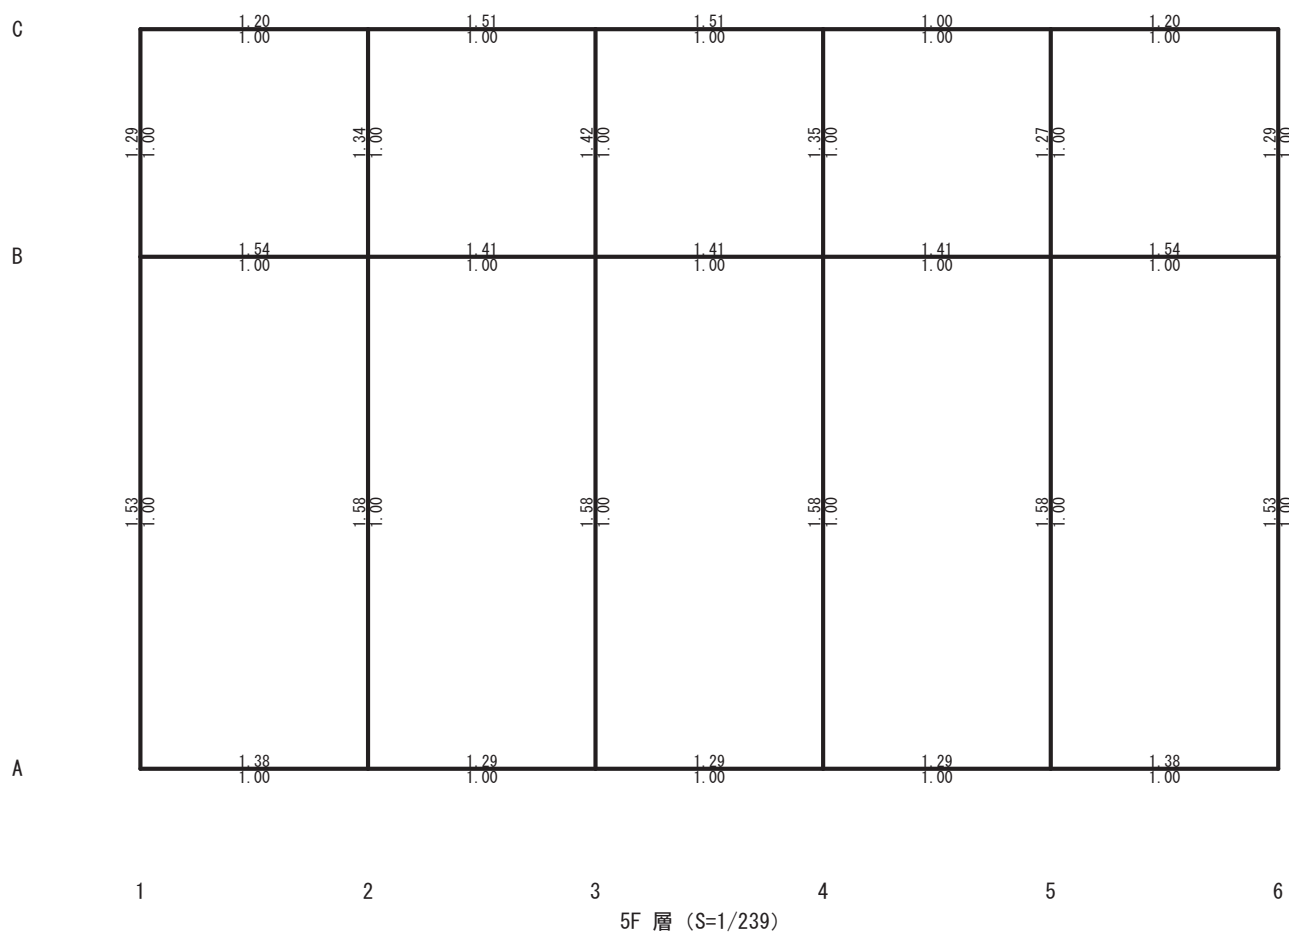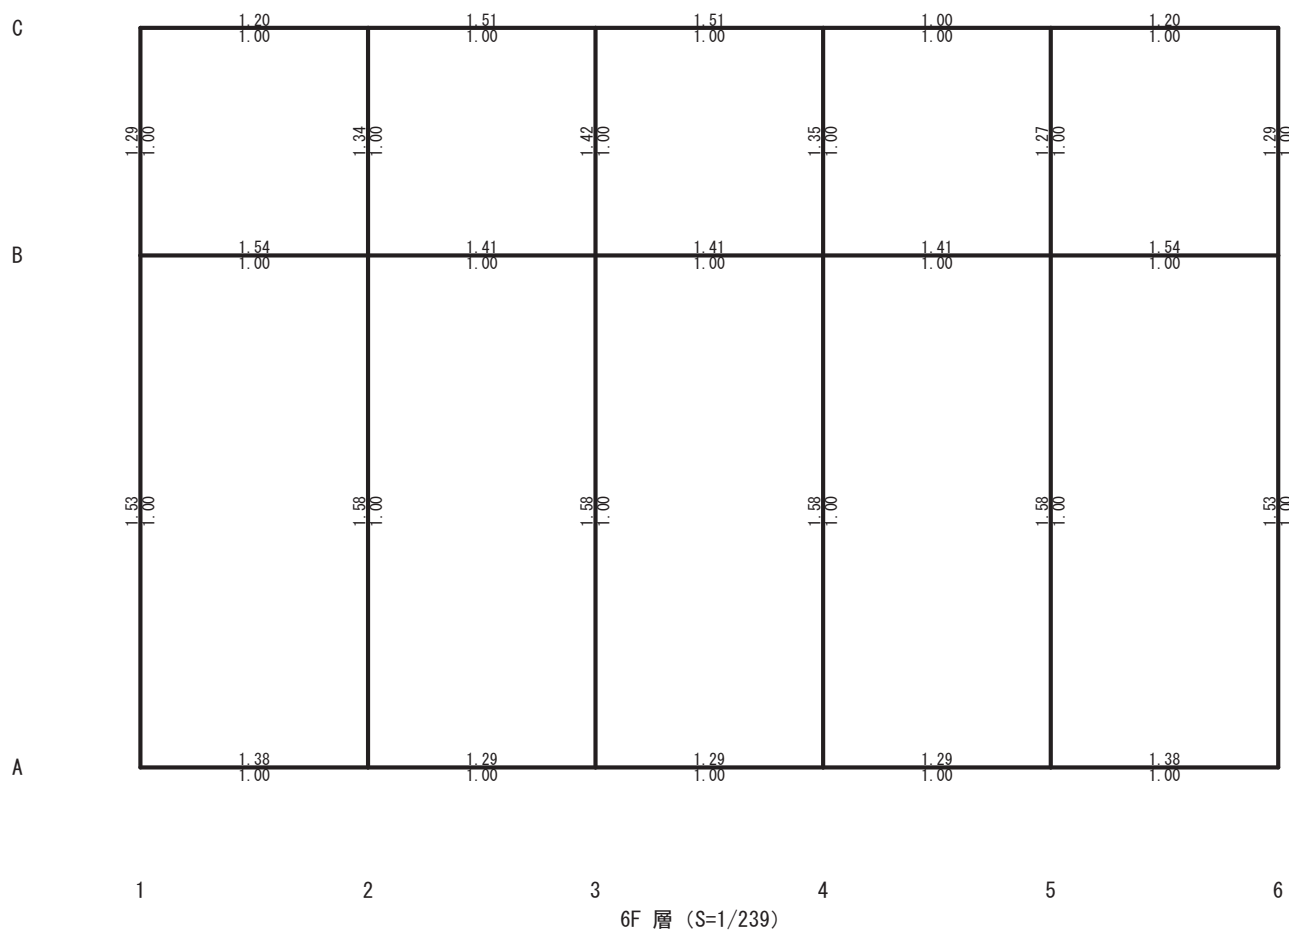


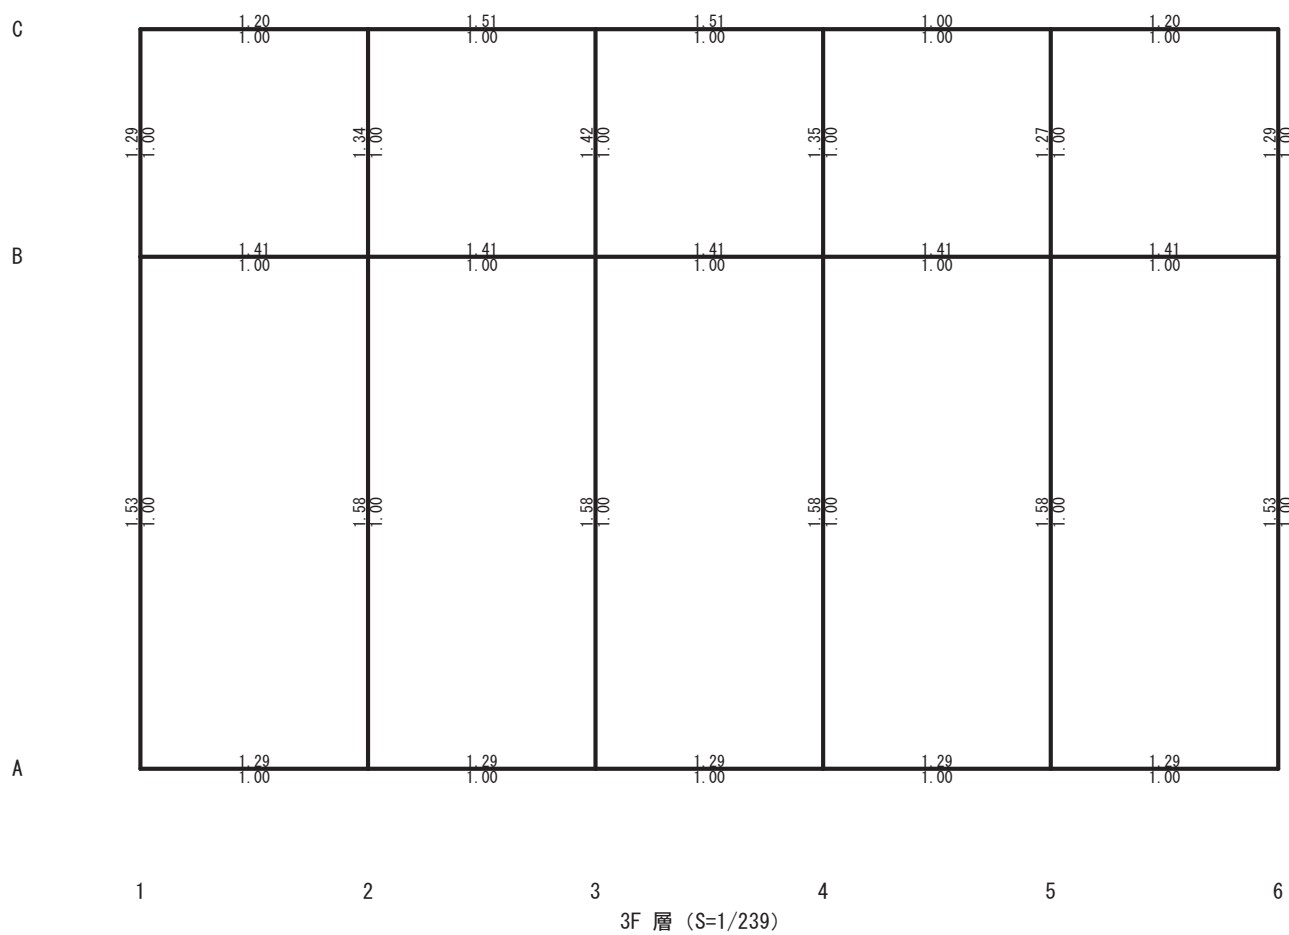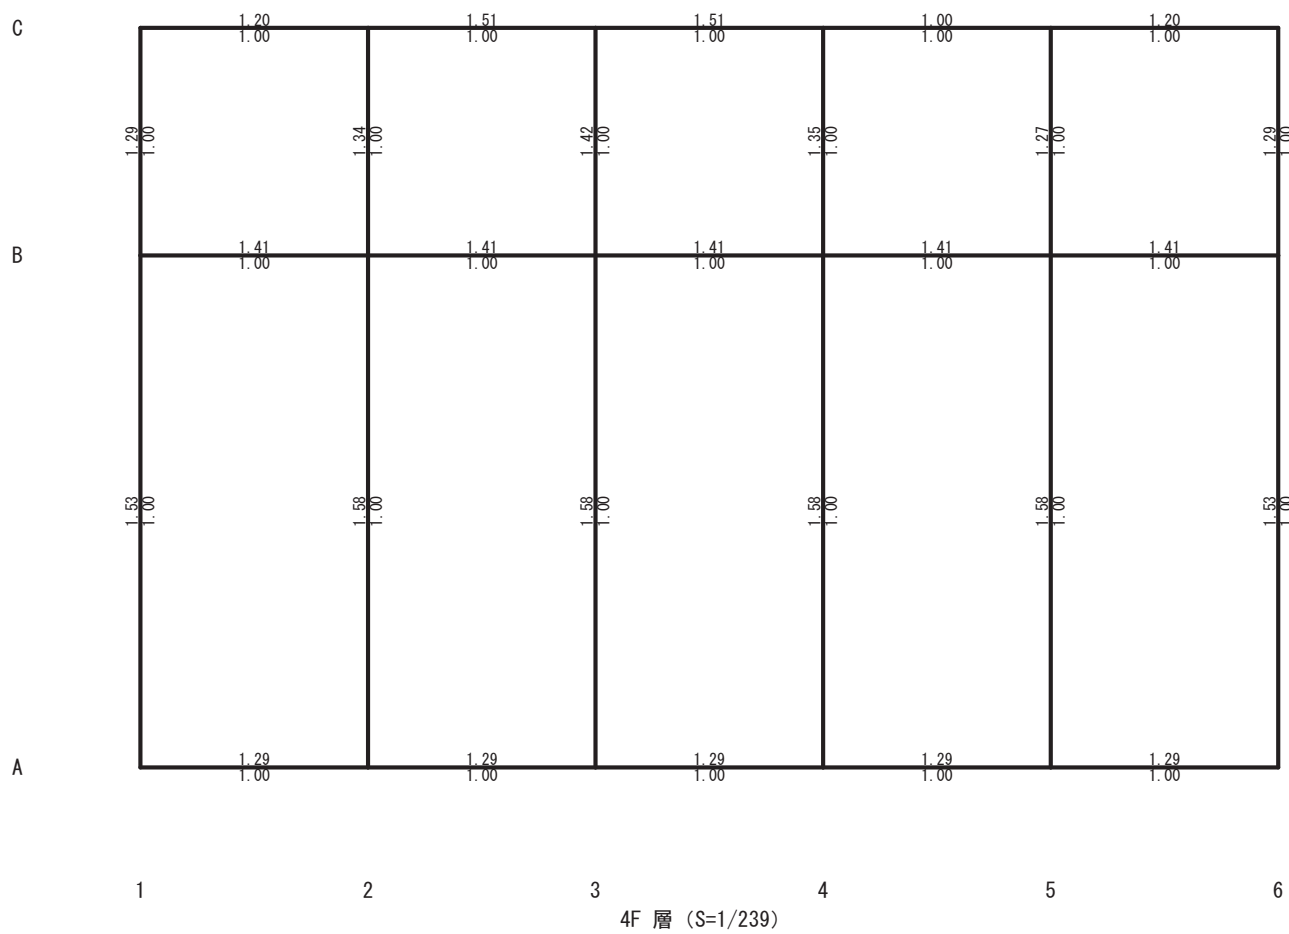

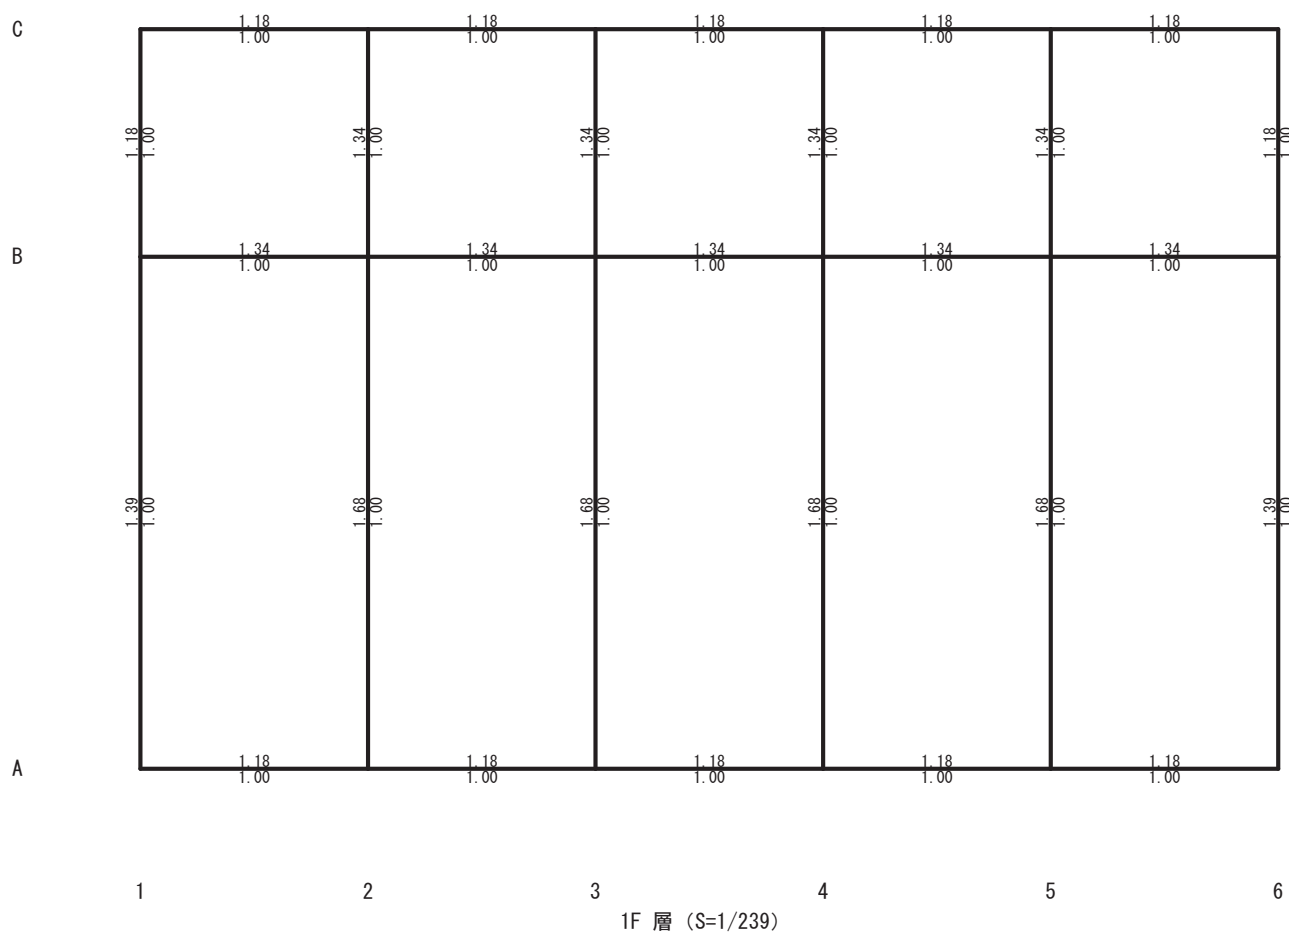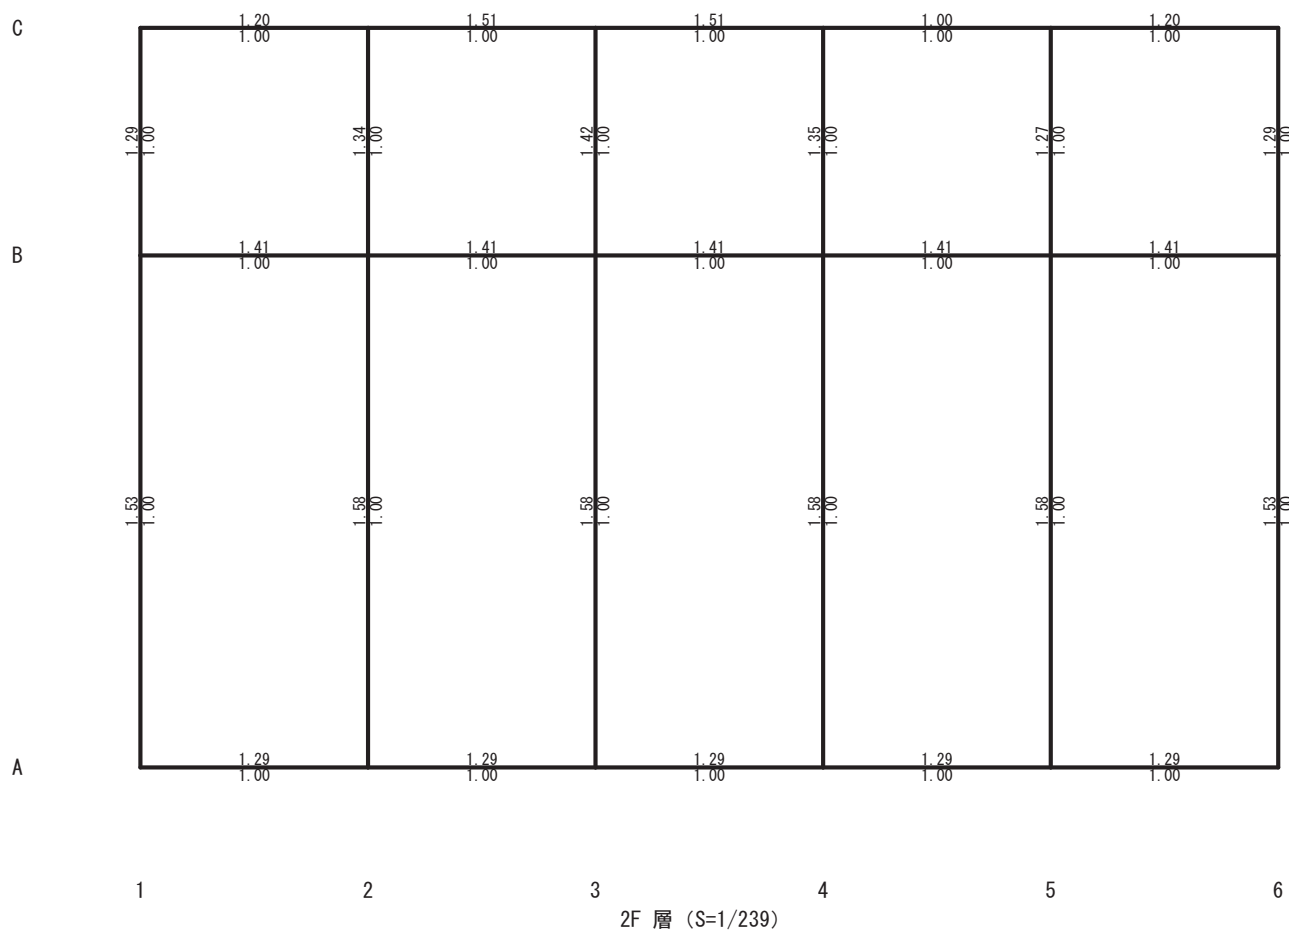

A-1. 5剛域長と置換ブレース断面積

A-1. 5. 1剛域長と置換ブレース断面積

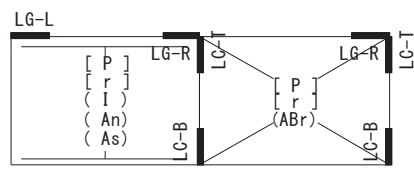

LG-L : はり左端の剛域長さ (cm)

LG-R : はり右端の剛域長さ (cm)

LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm)

LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm)

I : 壁エレメント断面 2 次モーメント $(\times 10^5 \text{ cm}^4)$

A_n : 壁エレメント軸方向断面積 (cm^2)

A_s : 壁エレメントせん断断面積 (cm^2)


ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 $= r \times AB$ (cm^2)


AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm^2)


[*] : 直接入力


P : 壁開口周比 $= \sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$


r : 開口によるせん断剛性低減率 $= 1 - 1.25P$

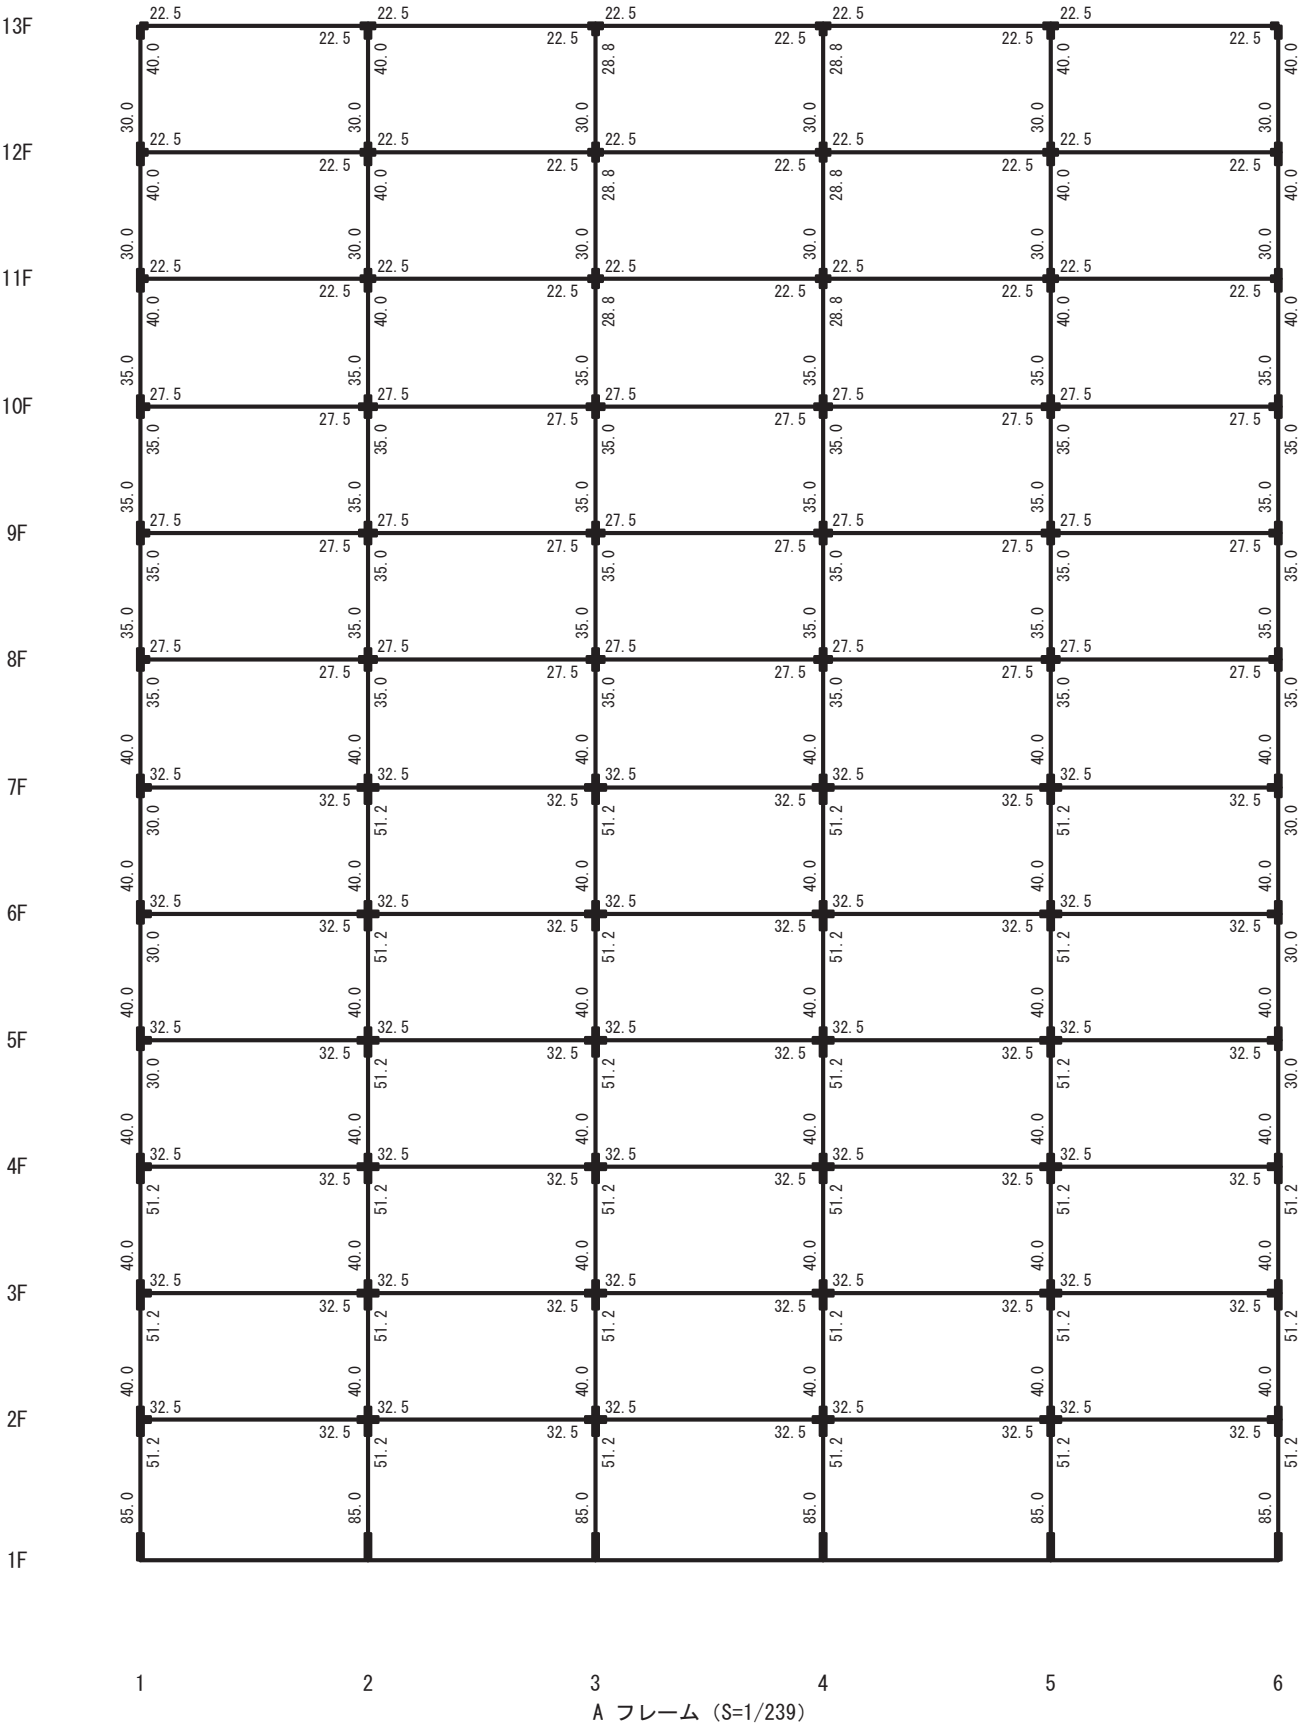


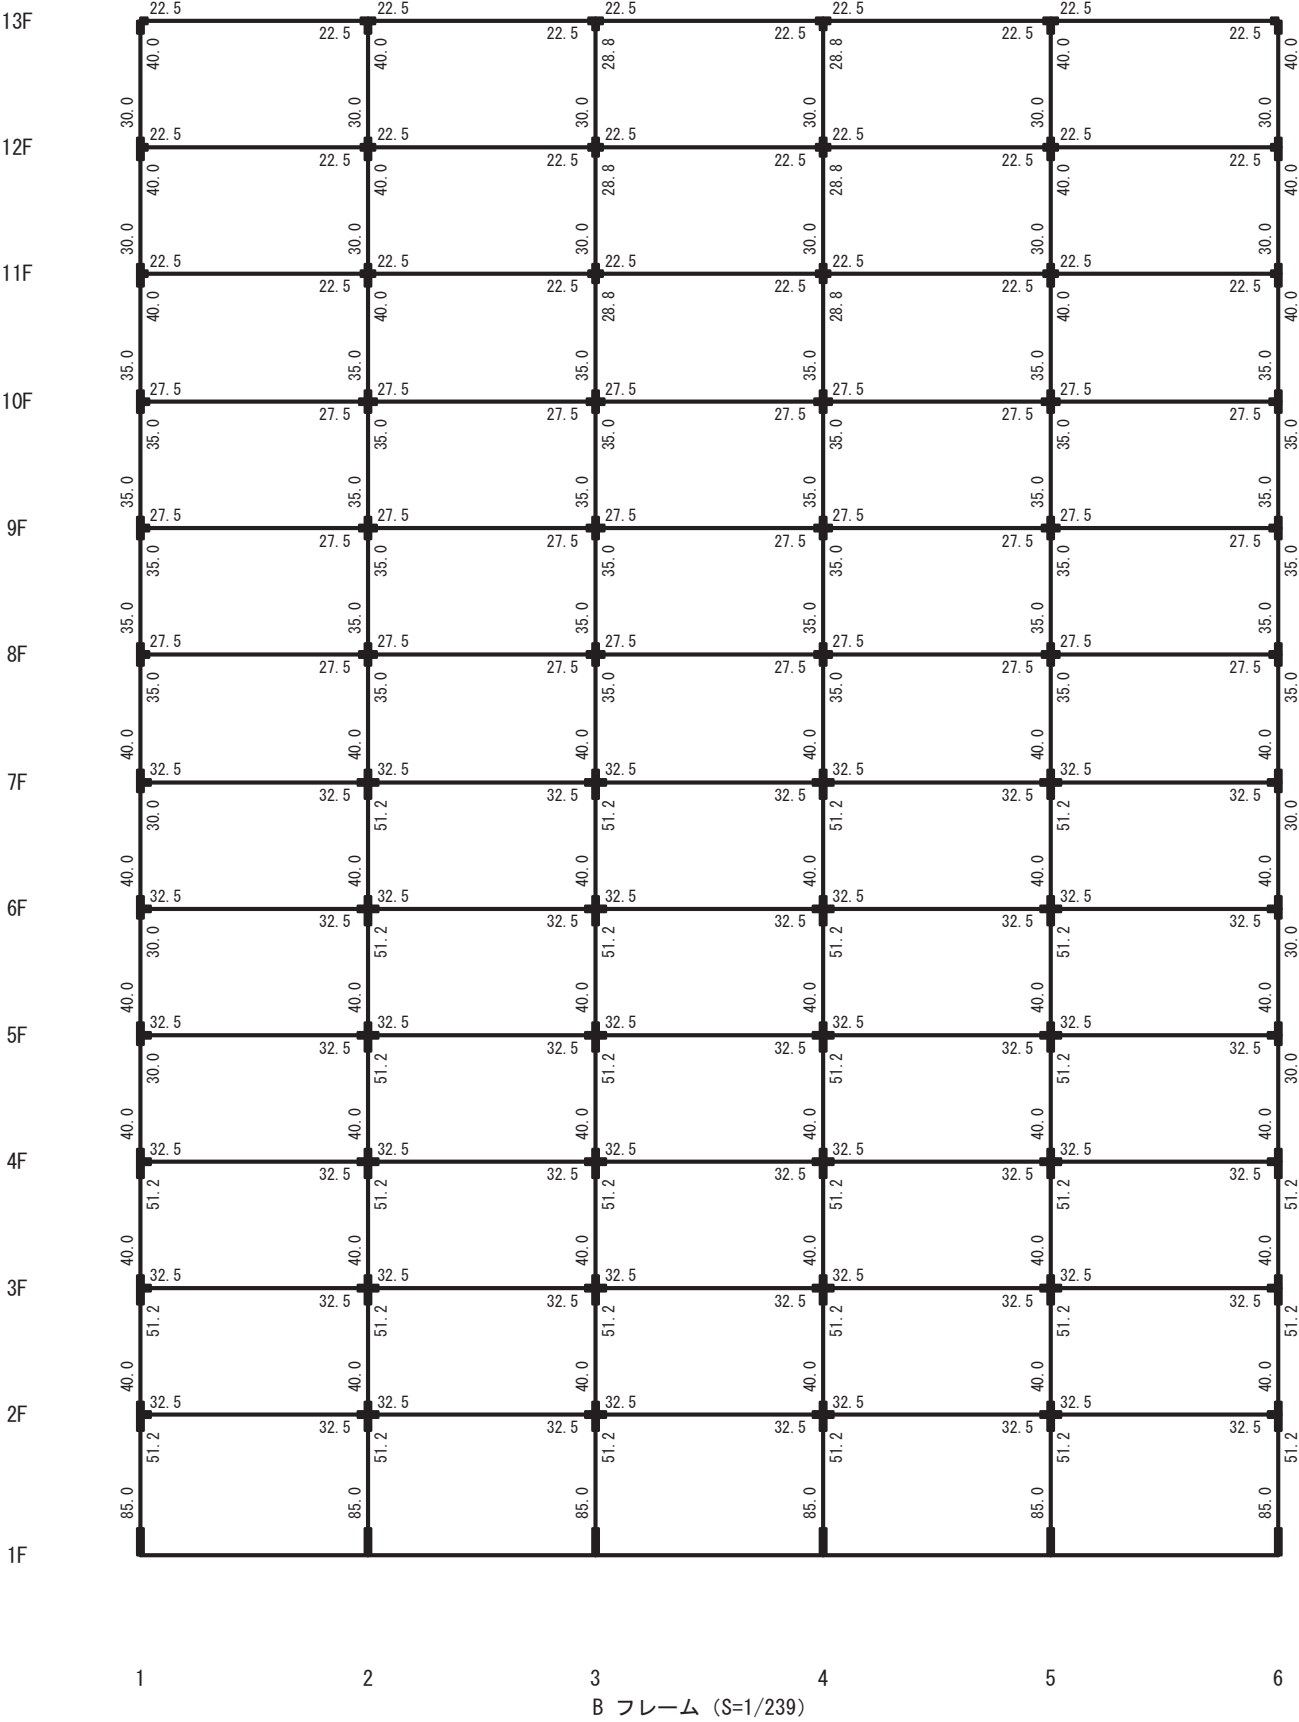


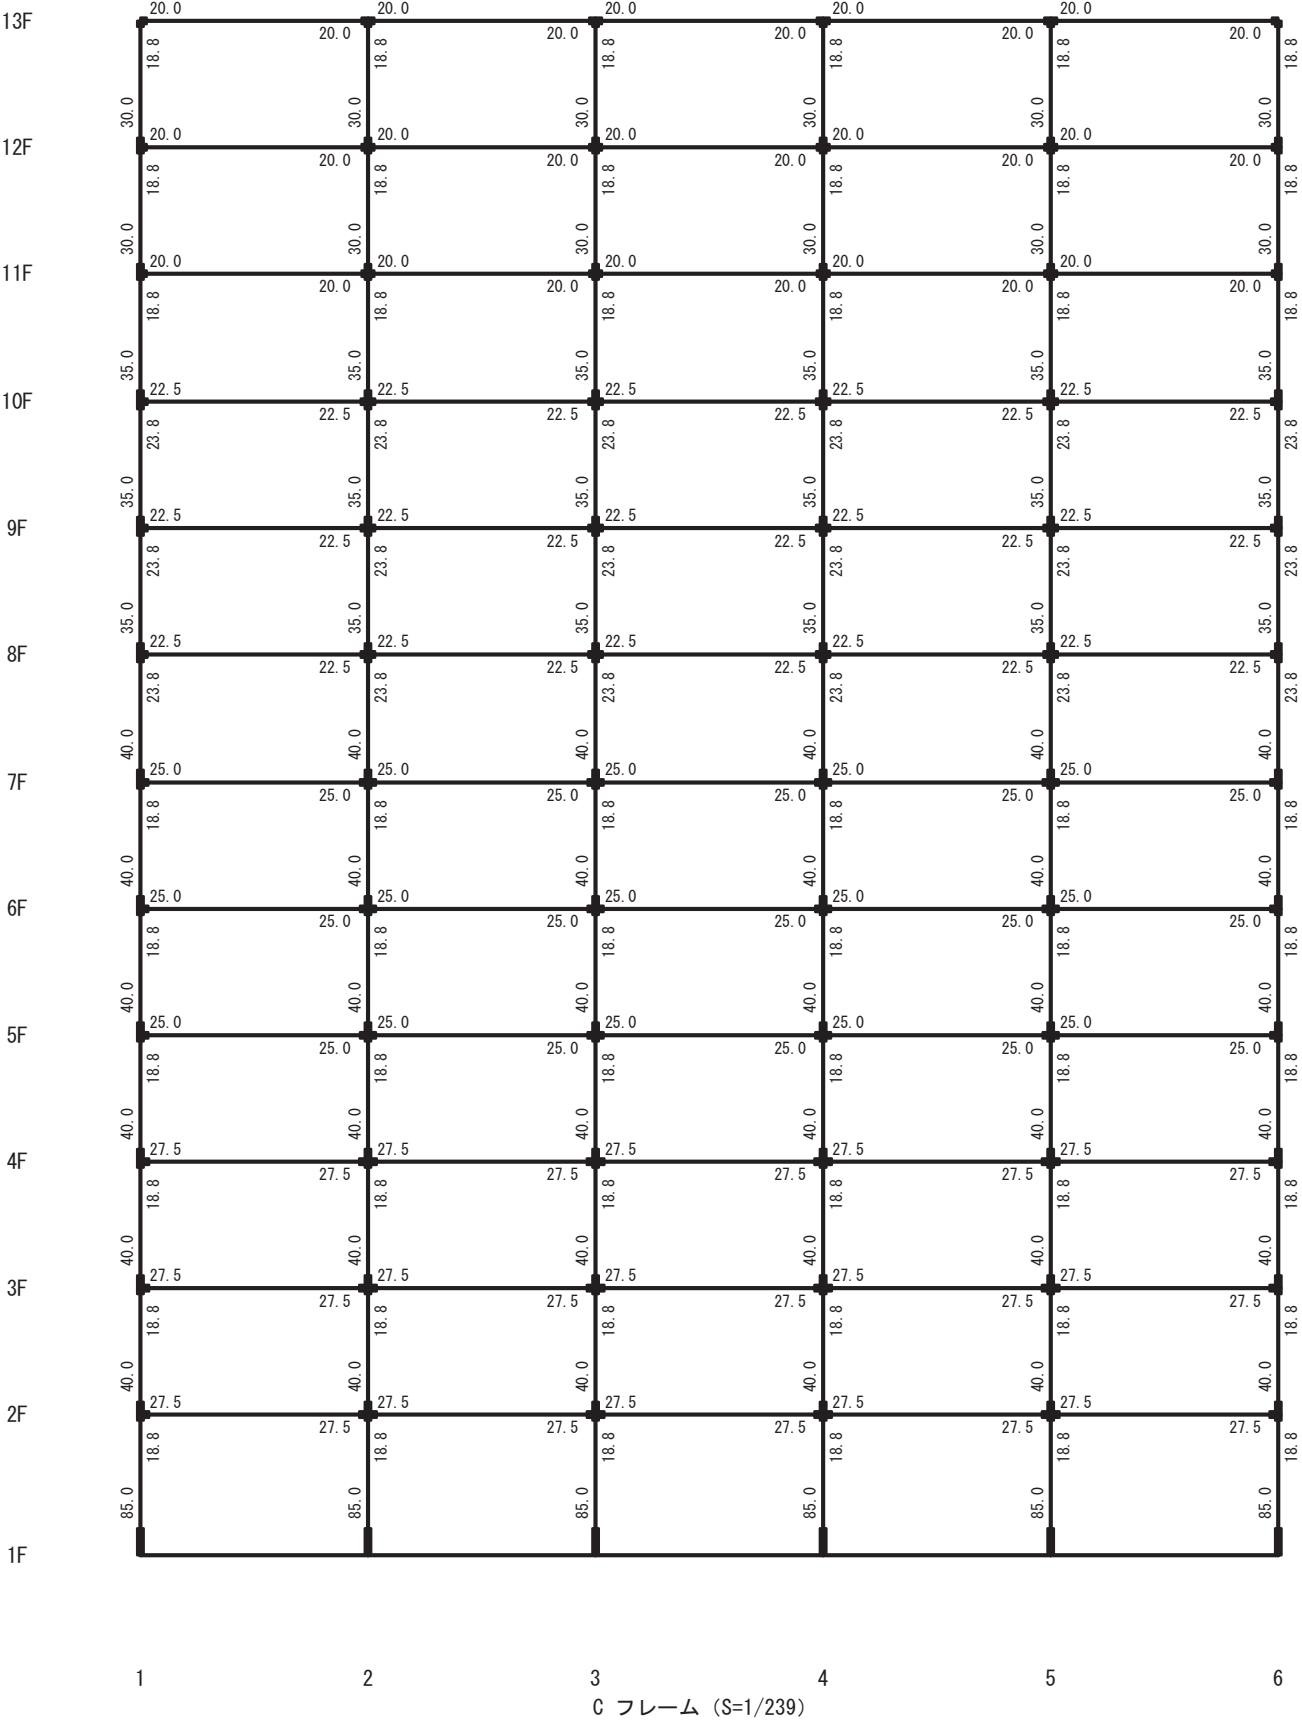


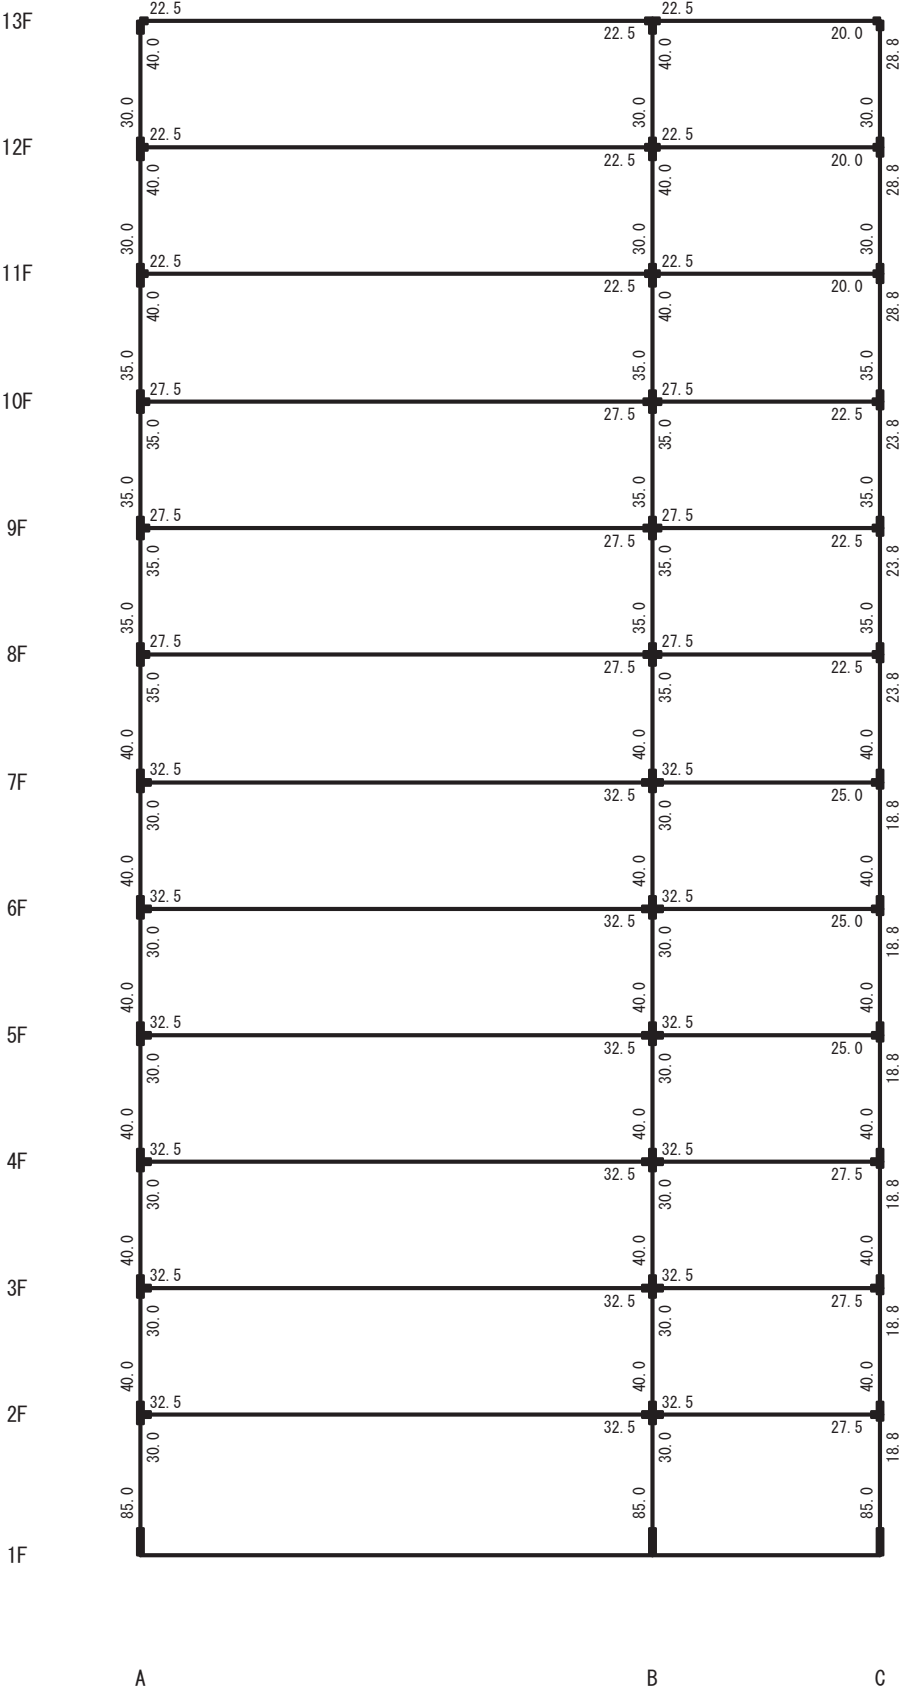


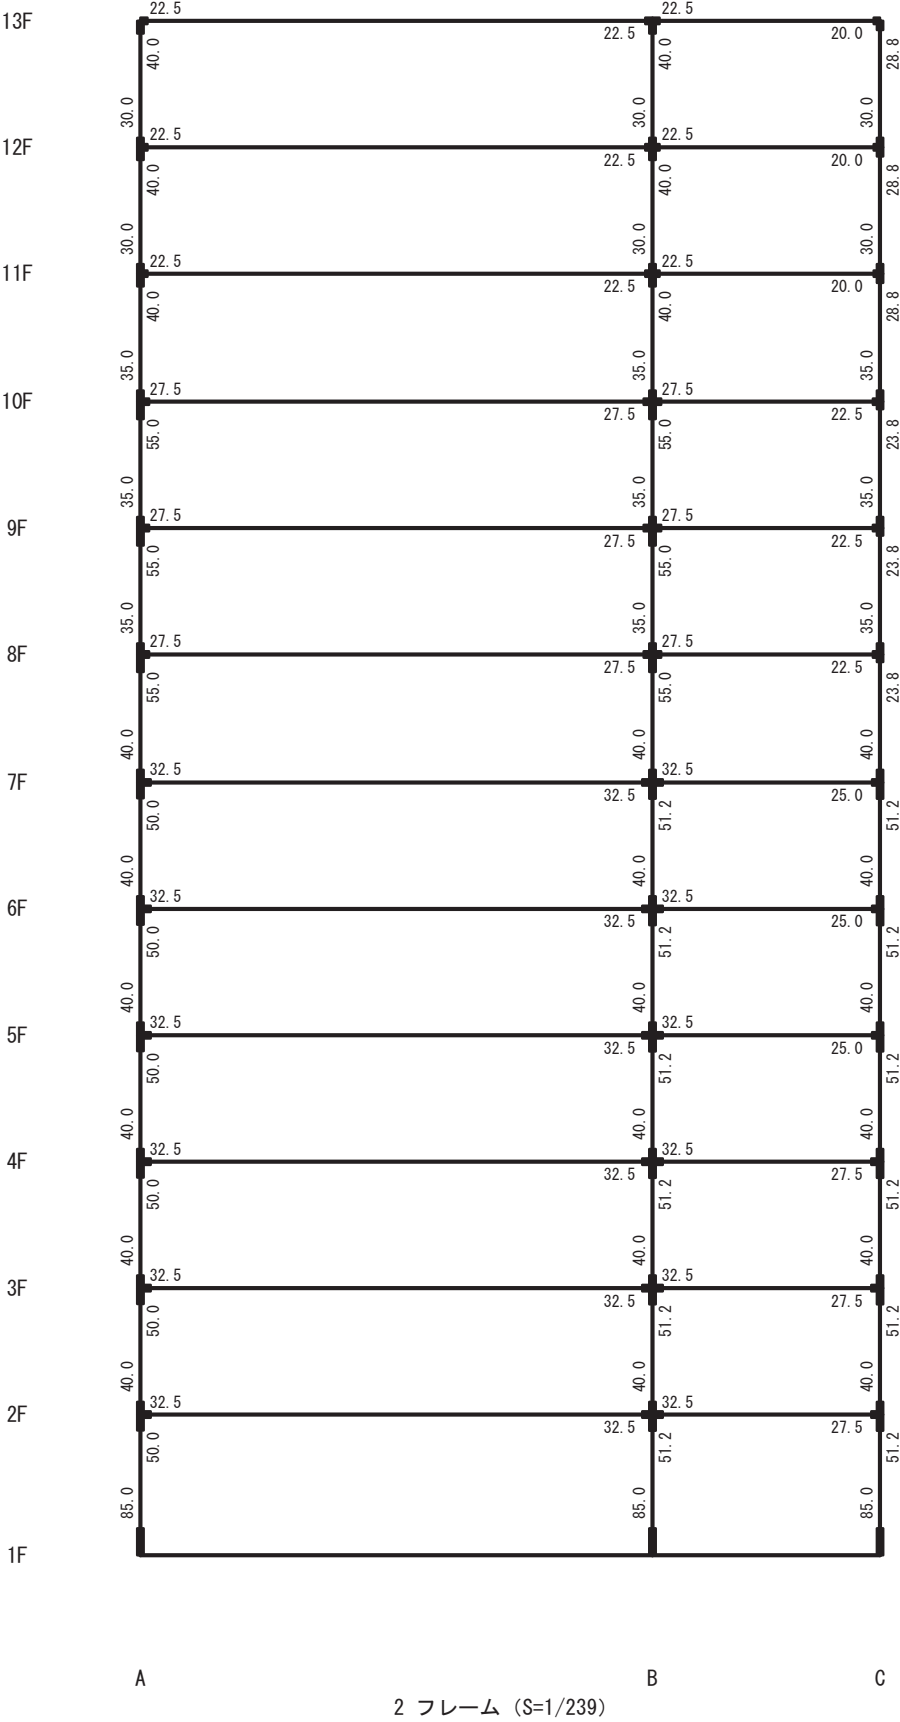

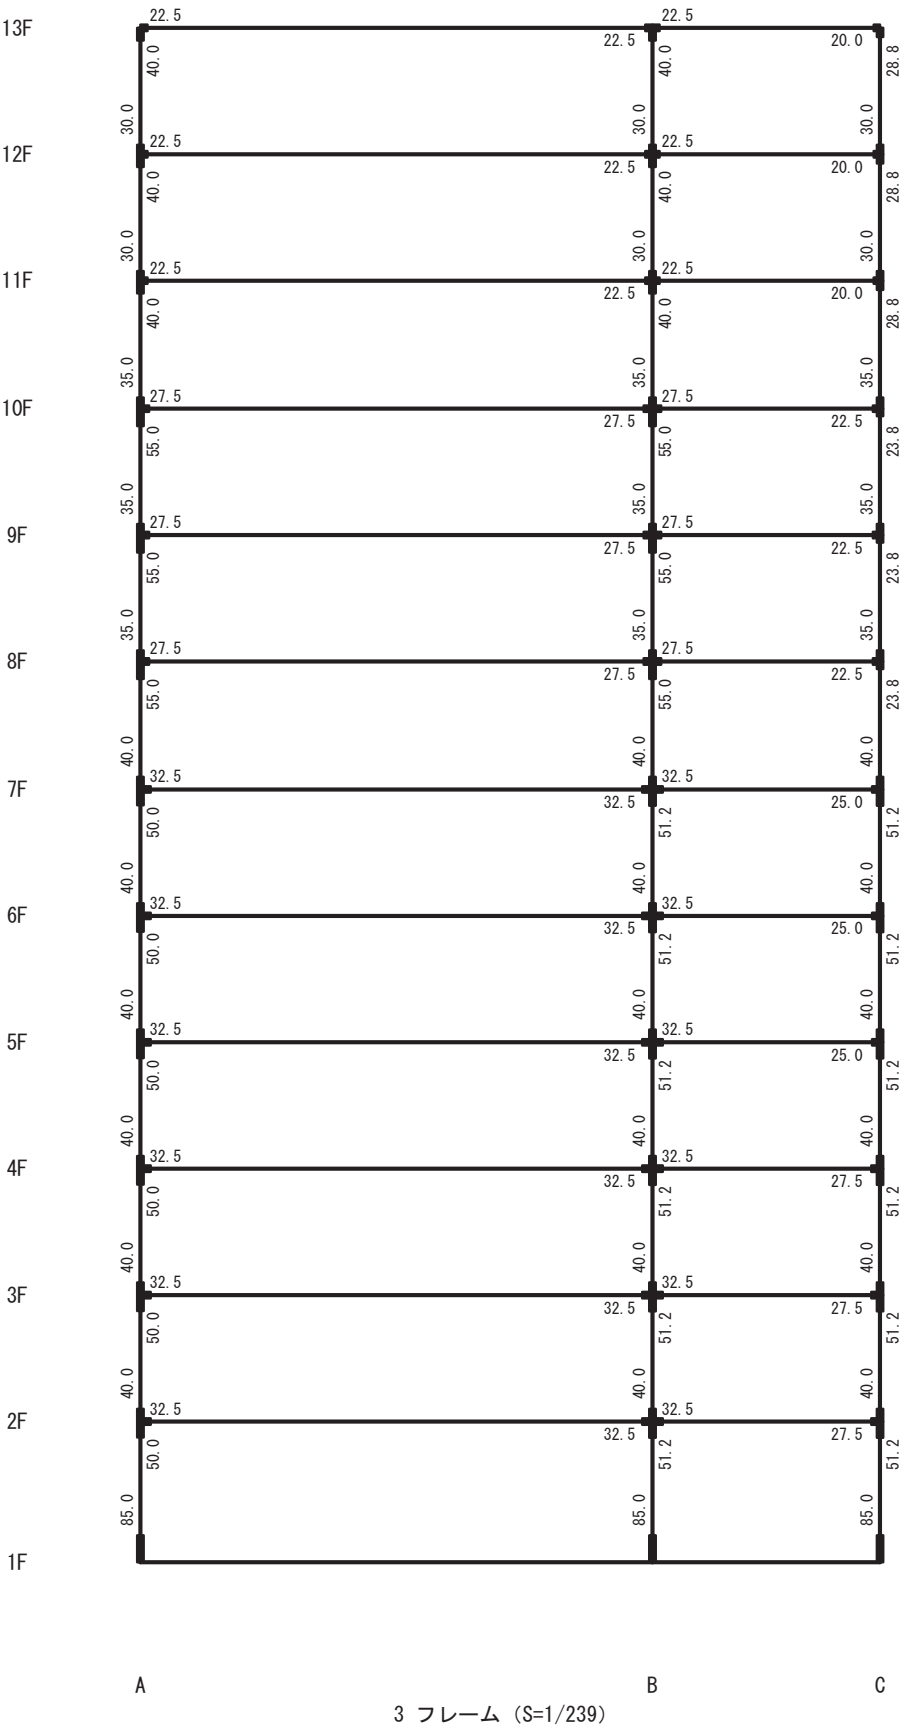

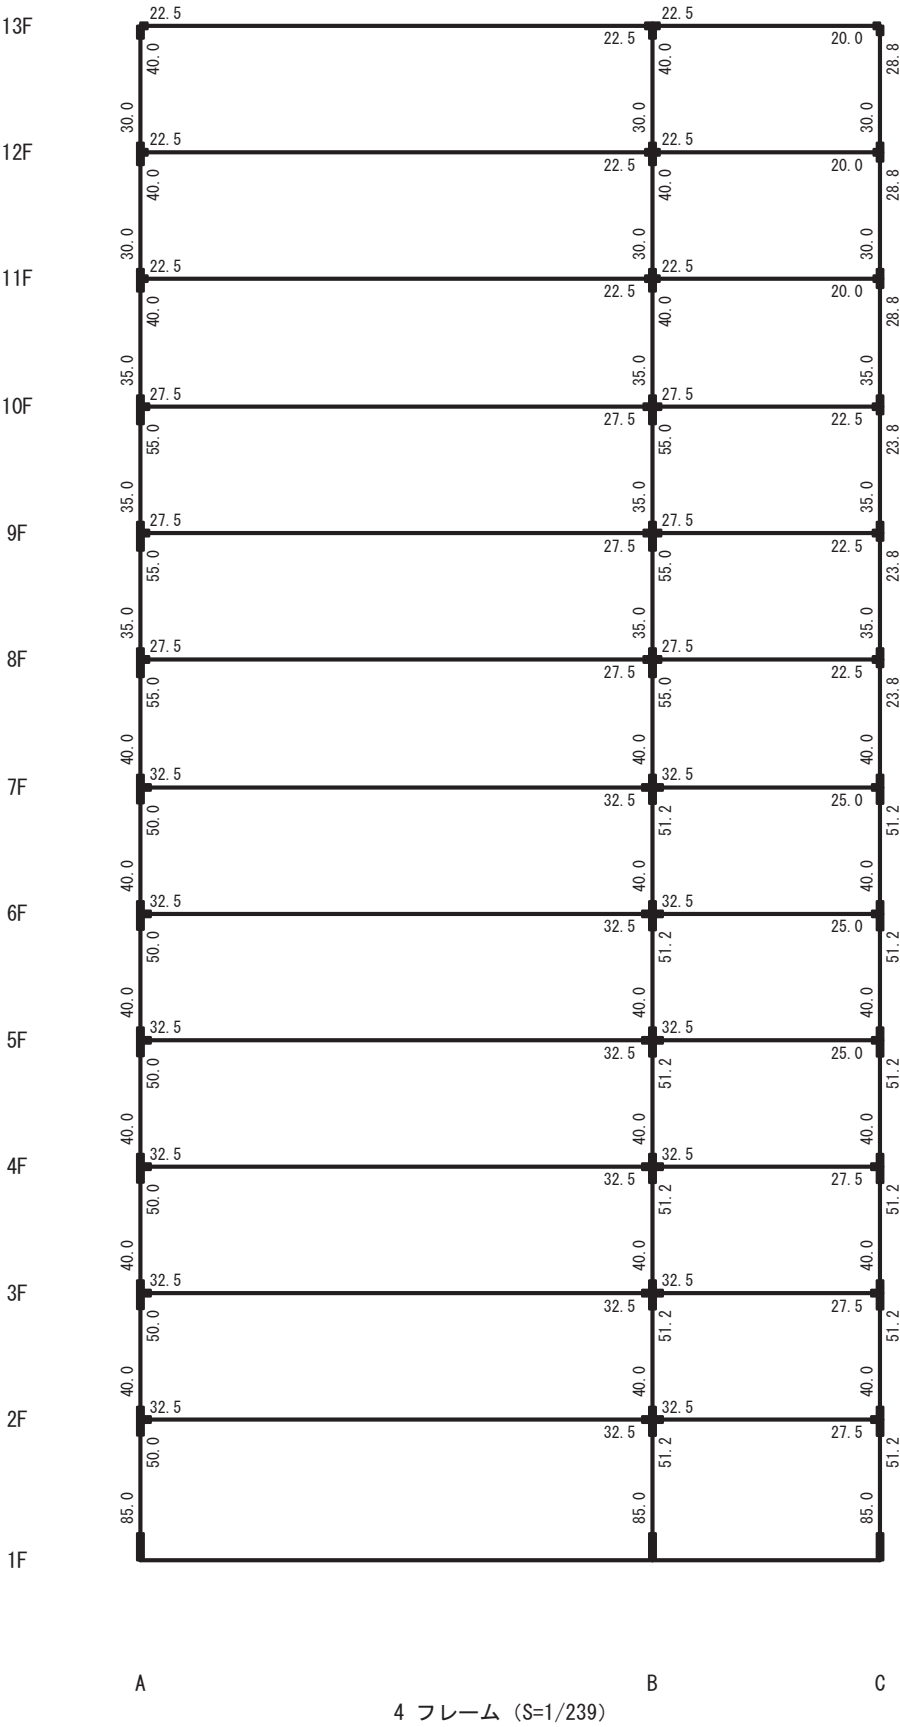

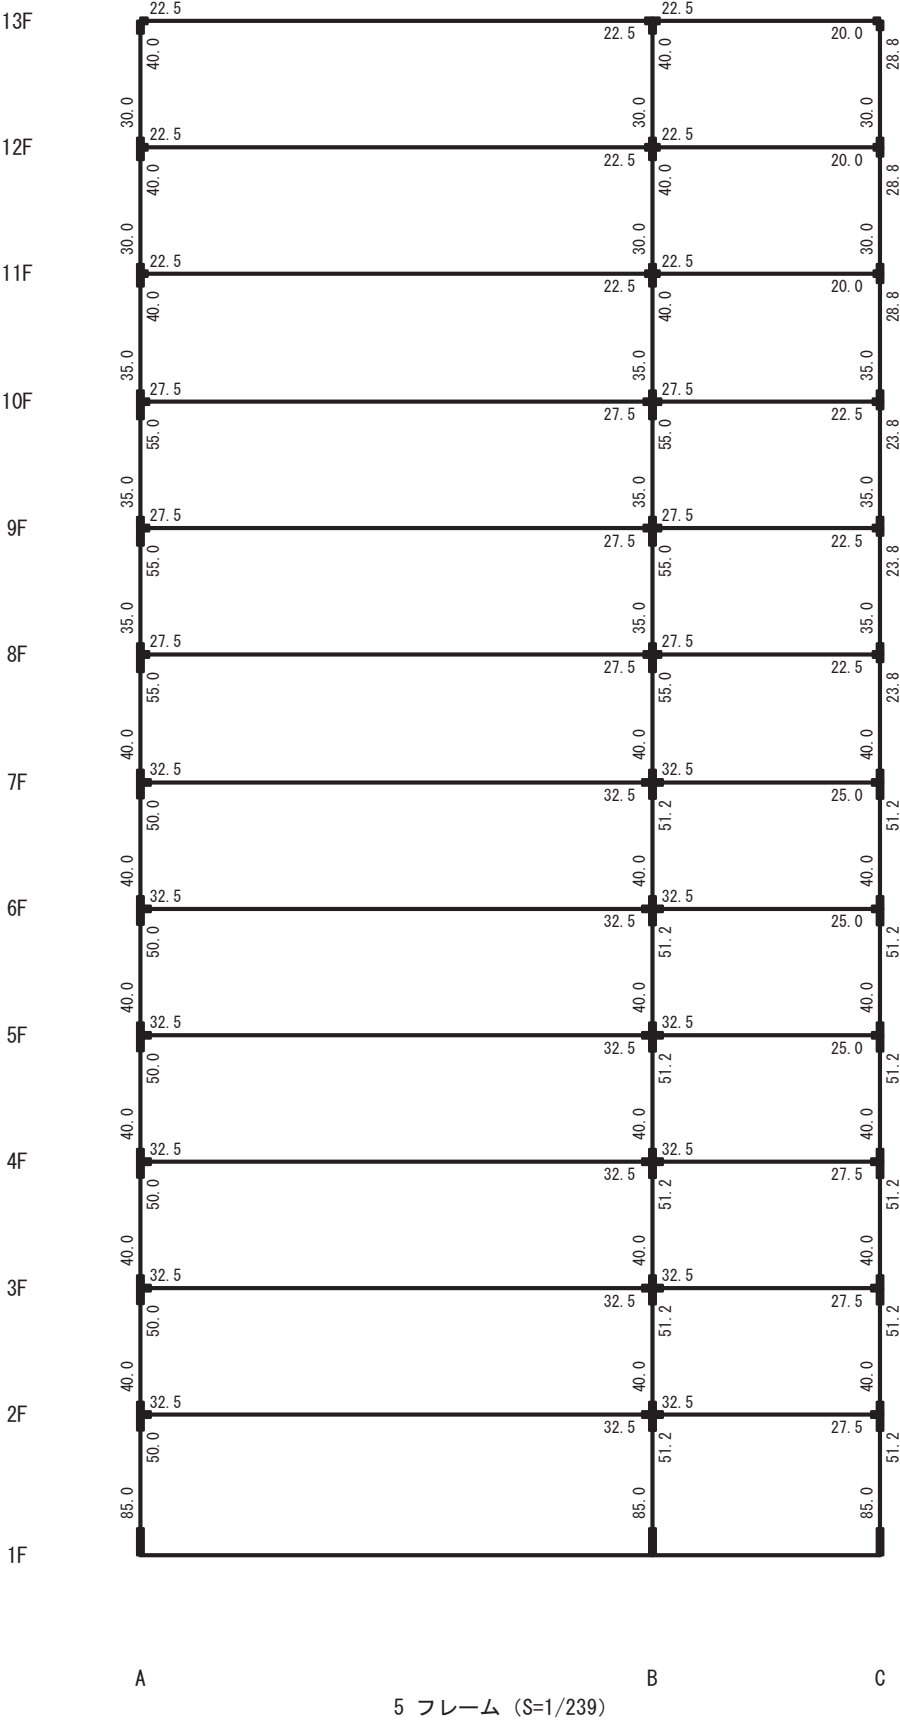

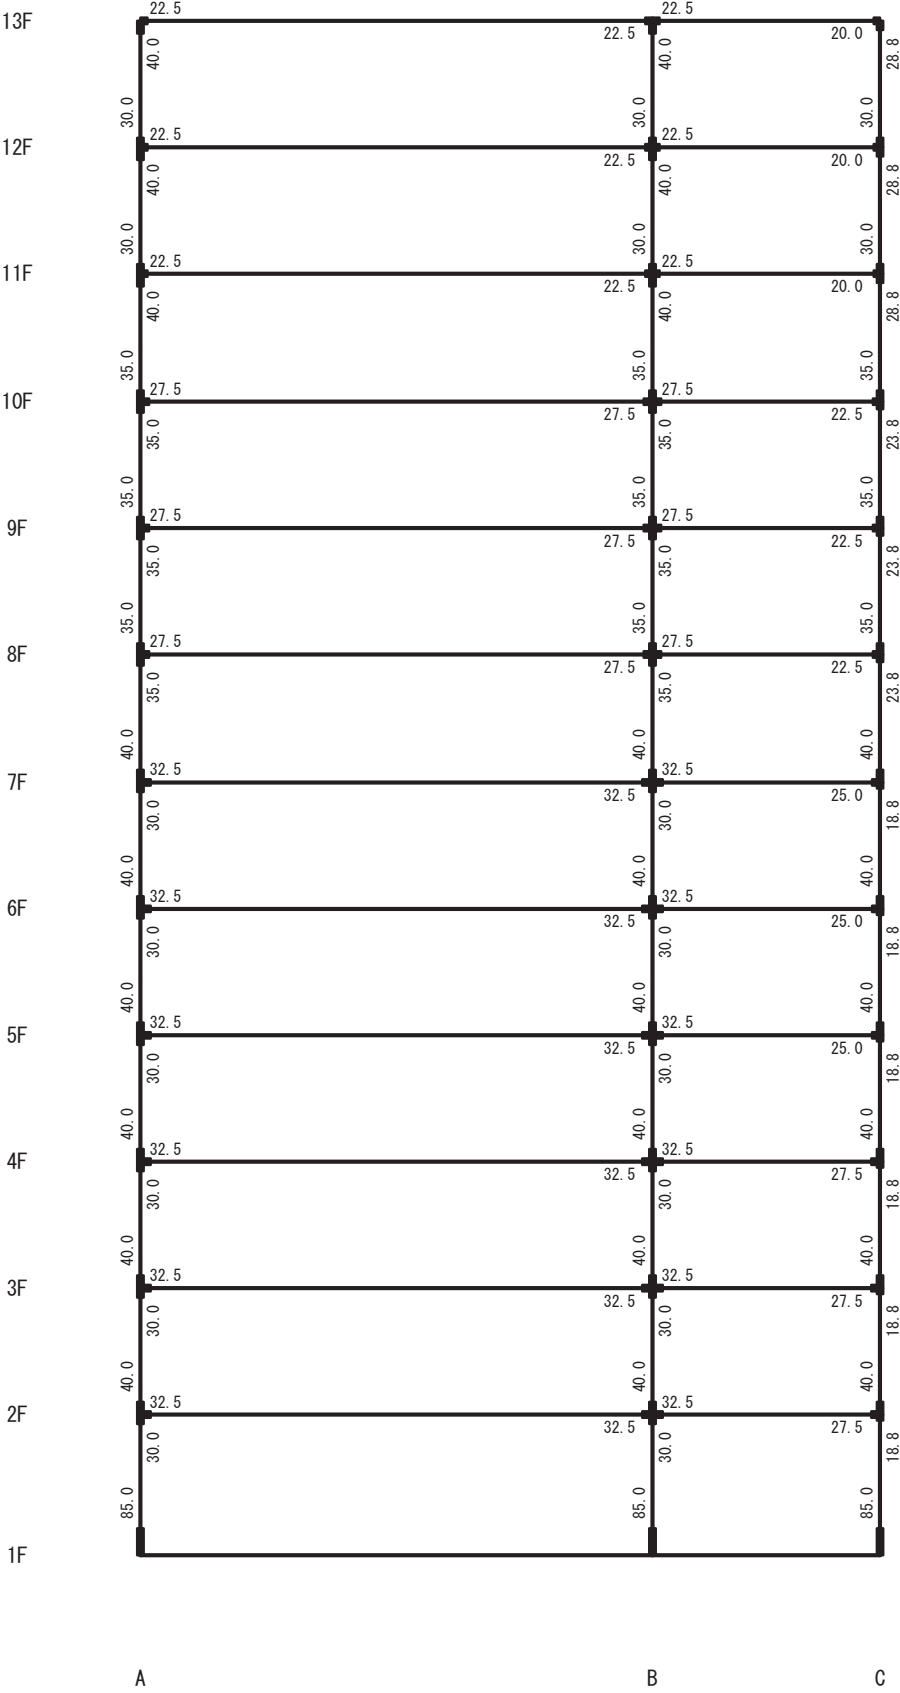

6 フレーム (S=1/239)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1182.5	1178.5	1115.7	62.8	6739.0	617.2	617.2
B						1366.5	1366.5
A						1295.0	1295.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1184.8	1183.8	1091.2	92.6	6954.2	579.9	579.9
B						1440.8	1440.8
A						1362.0	1362.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1184.8	1183.7	1102.4	81.3	7541.2	663.2	663.2
B						1531.2	1531.2
A						1463.4	1463.4

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1182.2	1183.3	1133.3	50.0	9598.9	996.8	996.8
B						2052.5	2052.5
A						1942.6	1942.6

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1182.9	1183.3	1126.3	57.0	10344.0	1025.5	1025.5
B						2139.0	2139.0
A						2042.8	2042.8

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1182.9	1183.0	1094.7	88.3	11163.6	1035.8	1035.8
B						2445.8	2445.8
A						2351.9	2351.9

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1186.7	1183.8	1047.2	136.6	13436.1	1110.6	1110.6
B						3605.7	3605.7
A						3343.1	3343.1

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1187.7	1184.5	1048.7	135.9	14412.4	1221.8	1221.8
B						3679.2	3679.2
A						3509.0	3509.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1187.7	1184.9	1030.2	154.7	15064.2	1190.0	1190.0
B						4030.7	4030.7
A						3820.3	3820.3

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1187.4	1185.2	1033.6	151.6	16479.6	1361.4	1361.4
B						4555.6	4555.6
A						4305.1	4305.1

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1188.7	1185.6	1026.5	159.0	17884.8	1402.6	1402.6
B						4911.3	4911.3
A						4634.1	4634.1

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1191.9	1186.3	1088.7	97.6	30676.2	2909.6	2909.6
B						6702.7	6702.7
A						6615.3	6615.3

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1800.8	0.8	6739.0	419.1	419.1
2						438.3	438.3
3						433.2	433.2
4						433.1	433.1
5						438.5	438.5

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
6						420.2	420.2

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.2	1792.6	1797.6	5.1	6954.2	437.5	437.5
2						461.1	461.1
3						463.5	463.5
4						459.2	459.2
5						455.9	455.9
6						437.9	437.9

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.2	1789.9	1797.6	7.7	7541.2	456.8	456.8
2						533.6	533.6
3						536.0	536.0
4						531.9	531.9
5						528.5	528.5
6						456.6	456.6

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.5	1788.6	1797.0	8.5	9598.9	470.9	470.9
2						820.2	820.2
3						824.0	824.0
4						816.9	816.9
5						811.4	811.4
6						470.7	470.7

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.6	1787.8	1797.1	9.4	10344.0	550.3	550.3
2						835.2	835.2
3						841.2	841.2
4						833.6	833.6
5						826.0	826.0
6						550.3	550.3

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.6	1787.3	1797.4	10.2	11163.6	561.2	561.2
2						940.9	940.9
3						945.0	945.0
4						938.2	938.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
5						932.6	932.6
6						560.6	560.6

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.9	1786.9	1797.1	10.2	13436.1	521.7	521.7
2						1298.9	1298.9
3						1302.1	1302.1
4						1292.0	1292.0
5						1286.6	1286.6
6						521.2	521.2

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.0	1786.7	1796.9	10.2	14412.4	600.2	600.2
2						1328.4	1328.4
3						1336.0	1336.0
4						1324.4	1324.4
5						1314.4	1314.4
6						599.8	599.8

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.0	1786.5	1796.7	10.3	15064.2	620.2	620.2
2						1375.7	1375.7
3						1385.5	1385.5
4						1372.7	1372.7
5						1360.5	1360.5
6						619.7	619.7

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.1	1786.3	1796.3	9.9	16479.6	635.7	635.7
2						1501.1	1501.1
3						1517.6	1517.6
4						1500.2	1500.2
5						1481.3	1481.3
6						636.1	636.1

2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.2	1786.2	1796.2	9.9	17884.8	710.2	710.2
2						1648.2	1648.2
3						1668.0	1668.0


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
4						1648. 0	1648. 0
5						1625. 7	1625. 7
6						710. 7	710. 7

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785. 5	1786. 2	1797. 7	11. 5	30676. 2	1584. 3	1584. 3
2						2371. 6	2371. 6
3						2389. 2	2389. 2
4						2373. 2	2373. 2
5						2352. 9	2352. 9
6						1582. 3	1582. 3

A-2. 2 部材応力図

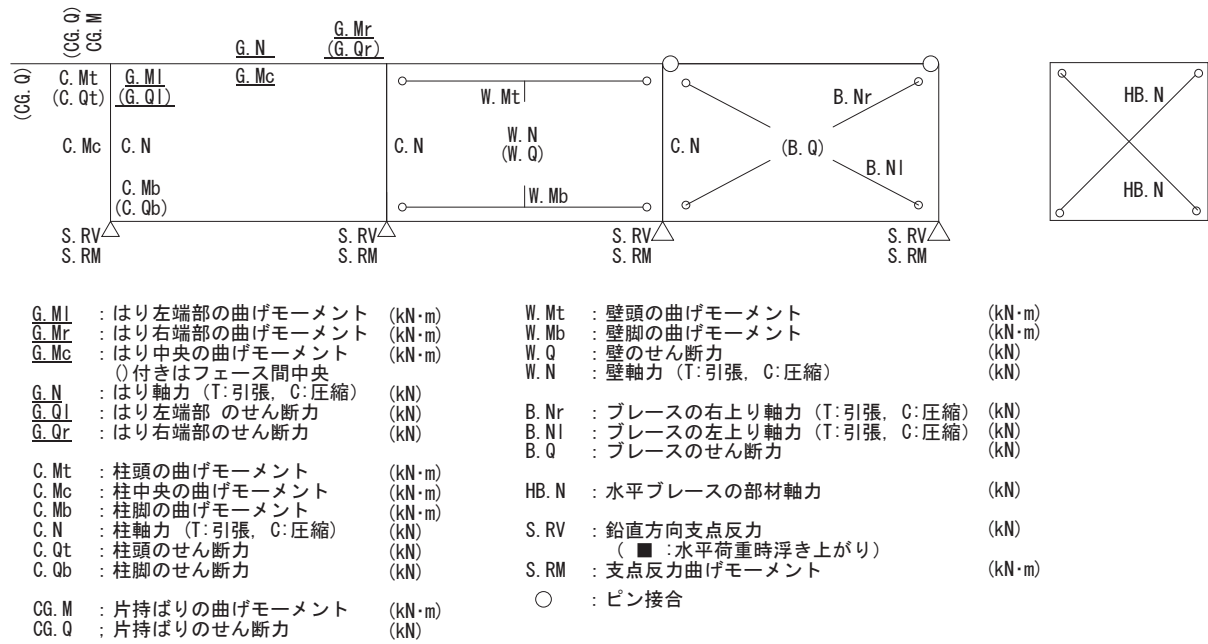


鉛直荷重 (立体解析)

		2.8 (44.1)		66.2 (60.5)		70.7 (60.0)		62.6 (59.5)		123.5 (79.2)				
13F	4000	126.0 (56.5)	51.3 (79.9)	67.3 (31.3)	64.5 (60.0)	44.5 (3.1)	6.4 (60.5)	38.2 (1.4)	2.7 (61.0)	67.9 (61.0)	44.5 (29.5)	63.4 (44.7)	0.8 (51.6)	123.5 (55.3)
		13.0	357.8C	4.8	521.5C	0.1	539.1C	0.1	539.1C	4.5	521.8C	12.8	357.6C	
12F	4000	99.9 (56.5)	29.1 (37.8)	57.8 (31.3)	67.6 (63.7)	6.2 (3.1)	76.4 (65.0)	2.9 (1.4)	77.6 (66.5)	54.4 (29.5)	178.7 (95.6)	97.8 (55.3)		
		82.4 (41.2)	45.6 (96.5)	51.7 (25.2)	80.4 (67.2)	45.1 (2.8)	5.5 (65.8)	41.3 (1.5)	3.2 (64.4)	45.2 (23.9)	49.1 (38.8)	25.9 (40.4)	80.9 (40.4)	
11F	4050	0.1	764.4C	1.3	993.7C	0.0	1036.0C	0.1	1036.3C	1.3	994.7C	0.1	763.8C	
		82.3 (41.2)	17.5 (41.7)	49.0 (25.2)	68.3 (63.9)	5.5 (2.8)	76.7 (65.1)	3.0 (1.5)	77.3 (66.4)	46.4 (23.9)	162.5 (91.8)	80.7 (40.4)		
10F	4000	83.3 (38.9)	165.6 (92.6)	48.2 (22.8)	79.7 (67.0)	45.1 (2.8)	5.4 (63.9)	79.2 (65.8)	41.1 (1.6)	3.1 (64.5)	45.1 (21.6)	45.6 (42.5)	14.7 (48.3)	81.8 (38.2)
		4.6	1166.2C	2.0	1466.3C	0.2	1529.7C	0.1	1530.4C	1.9	1468.0C	4.5	1165.2C	
9F	4000	105.4 (50.5)	179.6 (95.7)	45.5 (32.1)	84.8 (69.0)	46.1 (5.0)	10.4 (66.6)	79.9 (66.6)	42.2 (3.0)	6.2 (64.1)	46.1 (30.2)	62.8 (39.5)	23.1 (49.5)	103.4 (49.5)
		4.5	1576.5C	2.5	1957.1C	0.3	2043.3C	0.2	2044.0C	2.5	1959.0C	4.5	1575.1C	
8F	4050	96.5 (50.5)	27.5 (37.9)	61.7 (32.1)	62.4 (62.4)	9.8 (5.0)	76.7 (65.6)	5.7 (3.0)	85.2 (68.8)	57.9 (30.2)	180.1 (95.5)	94.5 (49.5)		
		87.1 (43.8)	183.6 (96.5)	44.2 (27.0)	88.8 (69.8)	44.8 (3.9)	8.2 (66.6)	80.4 (66.6)	41.8 (2.4)	5.0 (63.4)	44.8 (25.6)	51.6 (24.3)	24.3 (38.8)	85.6 (43.1)
7F	4000	0.5	1990.7C	0.5	2451.9C	0.3	2560.4C	0.2	2560.8C	0.4	2453.6C	0.6	1988.7C	
		88.0 (43.8)	15.7 (41.3)	53.6 (27.0)	63.9 (62.8)	7.6 (3.9)	76.7 (65.5)	4.7 (2.4)	83.7 (68.3)	50.8 (25.6)	166.6 (92.0)	86.7 (43.1)		
6F	4050	82.5 (39.4)	170.6 (93.0)	44.8 (23.8)	87.5 (69.4)	44.6 (4.9)	9.4 (66.7)	80.8 (66.7)	41.6 (2.4)	4.3 (63.9)	44.6 (21.6)	45.0 (42.3)	12.1 (38.3)	79.9 (38.3)
		2.8	2400.9C	1.4	2948.4C	0.6	3076.4C	0.5	3076.6C	1.3	2950.2C	2.4	2398.2C	
5F	4000	76.9 (39.4)	13.9 (41.5)	46.8 (23.8)	54.6 (64.1)	10.6 (4.9)	77.5 (69.7)	5.3 (2.4)	95.1 (75.4)	42.5 (21.6)	165.4 (91.4)	75.2 (38.3)		
		94.1 (46.1)	171.0 (92.9)	43.7 (33.4)	71.8 (78.0)	49.5 (9.9)	21.3 (72.3)	86.6 (72.3)	47.1 (3.9)	8.6 (66.6)	49.8 (28.6)	61.6 (42.9)	9.0 (44.1)	90.3 (44.1)
4F	4000	2.0	2814.6C	5.0	3459.7C	1.5	3604.9C	0.9	3605.5C	4.5	3461.0C	2.0	2811.1C	
		90.1 (46.1)	6.5 (43.4)	61.8 (33.4)	54.5 (63.6)	18.3 (9.9)	78.1 (69.6)	6.9 (3.9)	97.5 (75.6)	52.6 (28.6)	158.7 (89.3)	86.2 (44.1)		
3F	4000	74.5 (37.9)	164.6 (90.9)	43.2 (25.1)	52.9 (78.5)	47.9 (7.7)	15.6 (72.4)	88.4 (72.4)	45.9 (3.0)	6.6 (66.5)	48.1 (21.4)	45.9 (45.0)	1.0 (36.5)	72.5 (36.5)
		1.2	3229.0C	2.7	3976.2C	0.3	4135.8C	0.6	4136.6C	3.1	3976.6C	0.5	3224.5C	
2F	4000	76.9 (37.9)	8.5 (47.6)	47.4 (25.1)	60.5 (64.9)	15.0 (7.7)	79.4 (69.9)	5.4 (3.0)	95.9 (74.8)	39.8 (21.4)	144.5 (85.5)	73.5 (36.5)		
		72.4 (37.9)	149.2 (86.7)	43.4 (24.5)	48.4 (77.1)	46.8 (5.6)	11.9 (72.1)	87.4 (72.1)	45.8 (2.2)	5.6 (67.2)	47.0 (21.6)	43.3 (48.9)	12.8 (36.7)	71.0 (36.7)
1F	4450	3.5	3637.6C	0.6	4491.5C	0.8	4663.6C	1.2	4664.5C	0.1	4491.3C	2.3	3632.3C	
		79.3 (37.9)	10.0 (45.6)	49.6 (24.5)	69.5 (68.0)	10.3 (5.6)	81.7 (70.2)	3.2 (2.2)	86.3 (72.6)	43.2 (21.6)	167.6 (95.0)	75.7 (36.7)		
	4000	93.6 (43.7)	172.9 (96.4)	47.7 (23.8)	52.0 (74.1)	48.6 (7.7)	7.5 (71.8)	87.3 (71.8)	44.6 (3.7)	3.7 (69.4)	48.6 (21.7)	48.3 (47.0)	5.2 (42.6)	91.9 (42.6)
		6.2	4055.5C	4.4	4999.7C	0.0	5192.1C	0.5	5193.1C	4.8	4999.8C	6.7	4049.1C	
	4000	81.2 (43.7)	16.0 (52.7)	43.1 (23.8)	74.1 (68.6)	7.4 (3.7)	82.9 (70.5)	2.7 (1.6)	88.0 (72.5)	38.6 (21.7)	144.3 (88.4)	78.5 (42.6)		
		66.5 (30.6)	47.3 (89.3)	32.3 (15.0)	91.3 (73.4)	46.4 (2.2)	4.9 (71.5)	2.7 (0.9)	77.4 (69.5)	46.5 (13.8)	19.0 (53.6)	47.5 (30.0)	65.8 (30.0)	
	4000	5.2	4466.0C	2.3	5511.5C	0.5	5718.2C	0.9	5719.3C	2.7	5511.9C	5.8	4458.9C	
		56.1 (30.6)	53.9 (64.8)	27.6 (15.0)	83.3 (72.9)	4.0 (2.2)	88.0 (73.7)	1.0 (0.9)	88.9 (74.5)	24.9 (13.8)	117.9 (82.6)	54.3 (30.0)		
	4450	63.4 (32.4)	119.5 (83.0)	47.7 (1.7)	90.6 (74.9)	47.4 (1.4)	2.5 (74.2)	89.8 (74.2)	45.5 (1.0)	2.1 (73.4)	47.5 (1.3)	8.7 (65.2)	55.3 (47.8)	63.6 (32.2)
		8.6	4879.4C	5.2	6032.1C	0.7	6245.9C	0.3	6247.3C	5.7	6032.8C	8.1	4872.0C	
1F		80.7 (32.4)	251.1 (194.1)	1.4 (1.7)	211.2 (165.1)	4.0 (1.4)	214.5 (170.3)	2.6 (1.0)	249.1 (175.6)	2.8 (1.3)	79.8 (146.5)	79.8 (32.2)		
		5438.4	169.6	6930.6	249.7	105.1	7110.5	215.2	120.7	7111.6	211.9	105.1	6931.2	251.8
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000												
		1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)						


48550			7.2 (62.3)		82.0 (79.7)		104.6 (83.9)		97.4 (83.0)		146.7 (100.8)					
			155.5 (68.7)	70.3 (103.5)	84.8 (39.6)	92.1 (82.5)	61.5	2.7 (1.4)	84.7 (78.4)	53.9	20.6 (9.8)	83.9 (79.3)	57.9	79.6 (37.3)	17.8 (65.0)	69.5
4000	18.1	504.3C	119.4 (68.7)	54.3 (31.1)	73.6 (39.6)	59.0 (62.7)	2.8 (1.4)	91.2 (70.1)	18.4 (9.8)	92.3 (71.3)	69.5 (37.3)	199.0 (101.4)	17.2	501.6C		
	93.1 (46.6)	212.5 (105.2)	46.2	67.1 (32.6)	86.4 (74.2)	49.4	3.1 (1.5)	64.9 (62.8)	44.1	15.4 (7.8)	57.4 (61.6)	47.3	62.9 (30.5)	40.0 (35.0)	45.8	86.6 (43.4)
	0.1	991.9C	93.4 (46.6)	38.3 (36.7)	63.1 (32.6)	59.5 (62.7)	3.0 (1.5)	90.2 (69.8)	15.7 (7.8)	91.9 (71.1)	59.0 (30.5)	175.6 (96.0)	0.3	985.5C		
4050	95.1 (44.3)	188.5 (99.7)	50.2	61.7 (29.2)	86.4 (70.2)	49.2	3.3 (1.7)	65.8 (63.1)	44.1	15.8 (7.9)	58.7 (61.8)	46.8	57.4 (27.3)	24.5 (40.4)	49.7	88.5 (41.3)
	5.4	1486.5C	84.3 (44.3)	47.2 (33.3)	56.5 (29.2)	50.6 (60.9)	3.5 (1.7)	94.0 (71.7)	16.3 (7.9)	101.4 (74.2)	53.0 (27.3)	189.1 (98.8)	5.0	1476.4C		
	119.8 (57.3)	204.1 (103.1)	46.8	85.8 (41.2)	95.1 (73.3)	50.5	7.2 (3.4)	61.2 (62.6)	45.7	27.7 (13.3)	50.1 (60.0)	47.6	79.7 (38.3)	31.3 (37.6)	46.4	110.5 (52.9)
4000	5.2	1977.3C	109.3 (57.3)	48.1 (32.6)	78.9 (41.2)	49.6 (60.1)	6.6 (3.4)	95.1 (71.7)	25.5 (13.3)	106.3 (75.2)	73.6 (38.3)	191.9 (99.2)	4.7	1962.9C		
	98.4 (49.3)	207.7 (103.7)	45.5	69.6 (34.4)	100.3 (74.2)	48.4	5.7 (2.7)	61.9 (62.5)	44.9	21.8 (10.7)	47.8 (59.0)	46.3	64.6 (31.9)	31.8 (37.1)	45.2	90.8 (45.6)
	0.3	2466.9C	99.0 (49.3)	32.3 (37.3)	68.0 (34.4)	52.7 (60.8)	5.2 (2.7)	94.3 (71.4)	20.9 (10.7)	103.7 (75.2)	63.1 (31.9)	175.9 (95.0)	0.4	2448.1C		
4050	91.3 (43.6)	190.3 (99.1)	46.3	62.1 (29.9)	97.8 (73.4)	48.1	5.8 (3.1)	63.6 (62.9)	44.4	22.7 (11.9)	50.8 (59.8)	46.1	58.0 (28.2)	17.4 (41.3)	46.0	84.4 (40.3)
	3.1	2958.0C	85.2 (43.6)	27.3 (38.3)	59.2 (29.9)	32.8 (59.7)	6.9 (3.1)	106.0 (79.4)	25.5 (11.9)	129.7 (85.2)	56.0 (28.2)	173.6 (94.0)	2.8	2935.3C		
	102.9 (50.2)	188.0 (98.1)	44.9	89.8 (41.6)	121.7 (84.4)	54.9	13.2 (6.0)	52.9 (64.6)	52.7	46.0 (21.3)	34.5 (58.8)	50.1	85.9 (39.8)	12.1 (42.4)	44.5	94.9 (46.4)
4000	2.4	3448.8C	98.1 (50.2)	18.2 (40.7)	76.5 (41.6)	35.8 (59.7)	10.9 (6.0)	107.4 (79.1)	39.0 (21.3)	132.4 (85.6)	73.4 (39.8)	166.3 (91.9)	2.0	3422.3C		
	81.5 (41.1)	179.7 (95.7)	44.5	66.1 (31.2)	124.4 (84.3)	52.1	9.7 (4.7)	56.4 (64.9)	50.2	34.0 (16.3)	34.4 (58.4)	48.7	63.3 (29.9)	4.3 (44.5)	44.2	75.5 (38.2)
	0.7	3940.8C	83.0 (41.1)	0.6 (45.6)	58.6 (31.2)	45.1 (61.9)	9.0 (4.7)	103.6 (77.9)	31.1 (16.3)	124.8 (83.2)	56.3 (29.9)	150.4 (87.5)	0.8	3910.8C		
4000	78.6 (40.9)	161.6 (90.7)	44.8	60.2 (29.9)	118.2 (82.2)	50.6	7.2 (3.1)	61.3 (66.1)	49.7	28.3 (13.0)	44.2 (60.8)	47.7				

48550	4000	80.9 (35.7)	48.8 (59.4)		44.9	59.9 (60.7)		42.2	92.4 (69.0)		39.2	88.1 (67.0)		49.3	67.1 (63.9)		161.0C
			80.9 (68.3)	51.3		33.9 (18.0)	82.8 (67.1)		55.6 (58.8)	26.4 (14.0)	66.0 (60.8)	21.4 (10.3)	66.7 (63.8)	67.1 (29.8)			
4000	38.5 (21.0)	9.5	28.5 (43.1)		59.1	89.6 (84.0)		56.7	116.3 (90.7)		30.4	73.3 (55.4)		33.4	85.6 (59.6)		52.2 (29.8)
			165.8C	2.2		241.2C	0.1		233.5C	1.7	247.9C	0.8	250.0C	7.4			
4000	3.6	45.7 (21.0)	33.2 (45.1)		58.4	89.1 (83.7)		56.6	115.9 (90.6)		30.3	73.4 (55.4)		35.2	87.3 (57.8)		560.3C
			376.2C	0.4		537.2C	0.1		567.6C	0.8	536.2C	0.2	494.9C	3.0			
4050	0.2	45.3 (22.5)	34.5 (17.5)		61.9	106.2 (88.4)		57.2	125.1 (94.2)		31.2	79.0 (57.7)		35.4	89.9 (61.9)		37.5 (18.6)
			91.0 (61.1)	33.5		106.2 (88.4)	2.9 (1.5)		83.2 (81.5)	27.7 (13.9)	57.0 (50.8)	14.7 (7.8)	43.4 (48.4)	37.9 (18.6)			
4000	1.4	66.1 (32.3)	16.2 (22.5)		61.9	82.8 (83.5)		58.4	128.2 (94.2)		31.5	79.1 (57.8)		34.5	88.4 (61.4)		768.5C
			111.7 (67.5)	33.7		109.8 (91.0)	5.0 (2.4)		74.5 (60.2)	42.6 (21.3)	53.9 (50.8)	27.7 (13.7)	34.6 (46.5)	52.4 (25.7)			
4000	2.0	53.8 (27.9)	20.0 (42.0)		59.7	85.1 (83.5)		57.2	124.3 (93.7)		31.6	79.1 (57.8)		34.4	88.4 (61.4)		983.3C
			117.1 (68.8)	33.1		114.7 (91.7)	3.7 (1.9)		73.8 (79.6)	35.6 (18.3)	51.0 (50.0)	22.1 (11.2)	32.3 (45.7)	43.3 (22.5)			
4050	0.2	50.6 (24.9)	42.6 (21.1)		59.6	85.1 (83.5)		57.2	124.3 (93.7)		31.3	79.1 (57.8)		34.4	88.4 (61.4)		1191.0C
			108.4 (66.5)	33.5		112.1 (91.0)	3.6 (1.7)		77.6 (80.7)	33.1 (16.3)	53.6 (50.7)	19.5 (9.6)	36.8 (47.1)	41.6 (20.5)			
4000	0.3	57.4 (28.9)	49.5 (25.0)		58.0	86.8 (83.5)		56.3	124.6 (93.5)		31.6	79.1 (57.8)					


鉛直荷重 (立体解析)

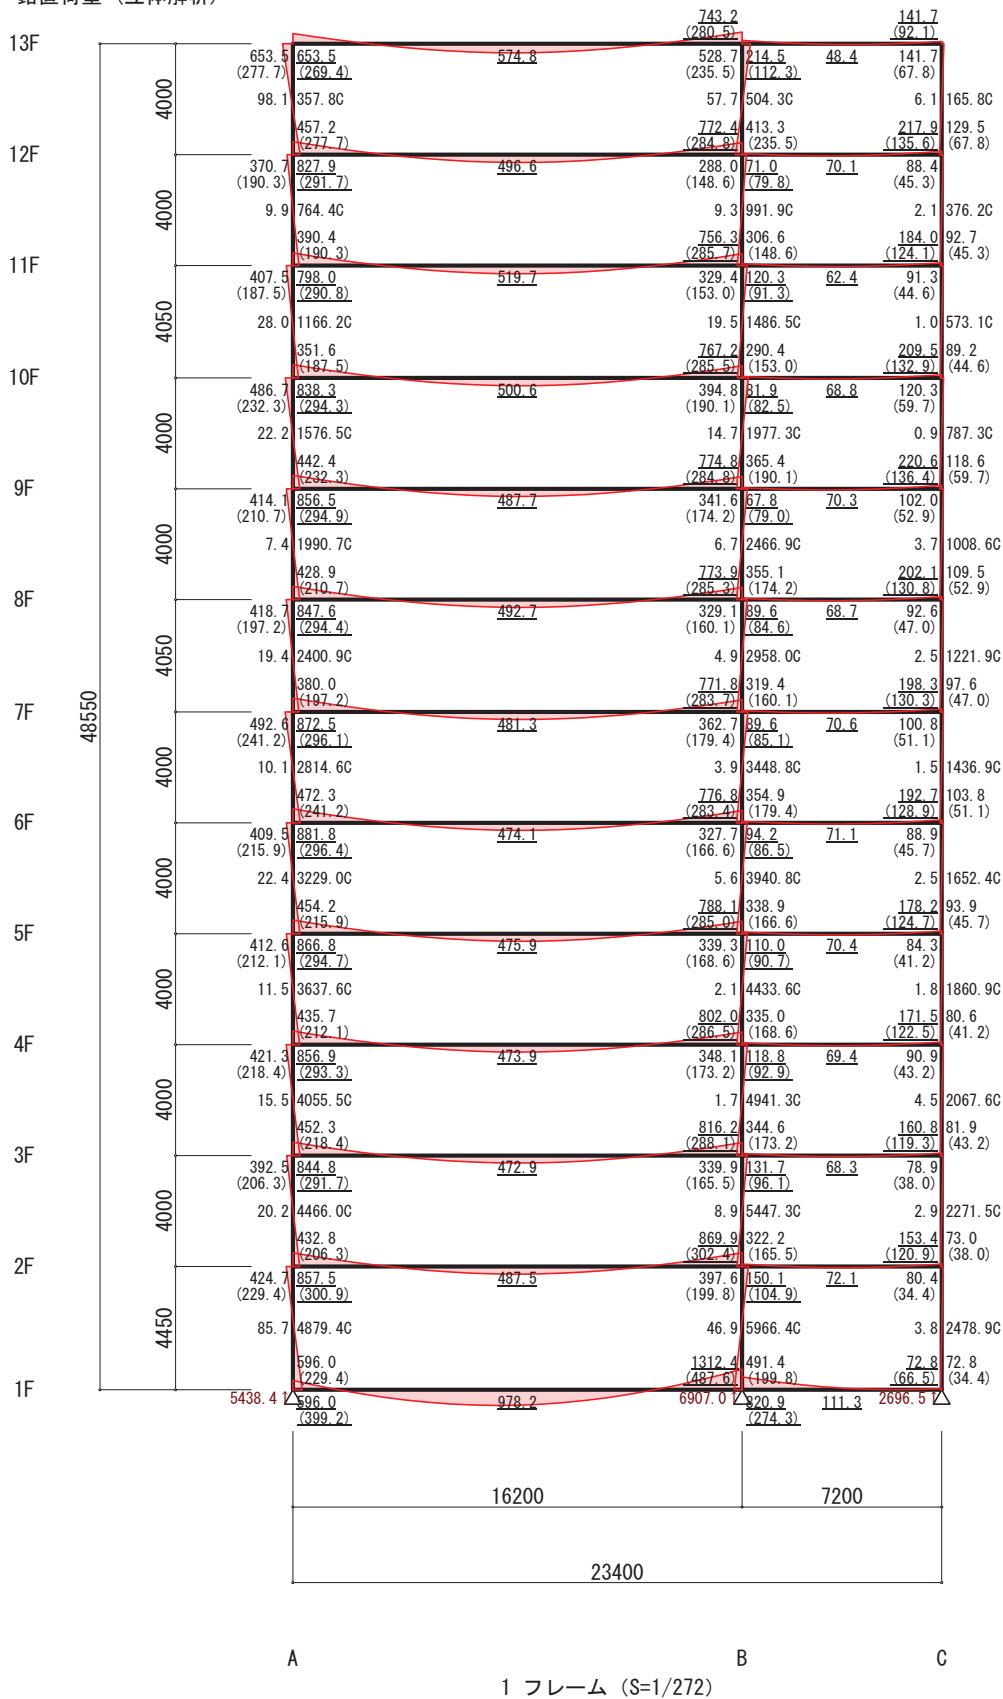


鉛直荷重 (立体解析)

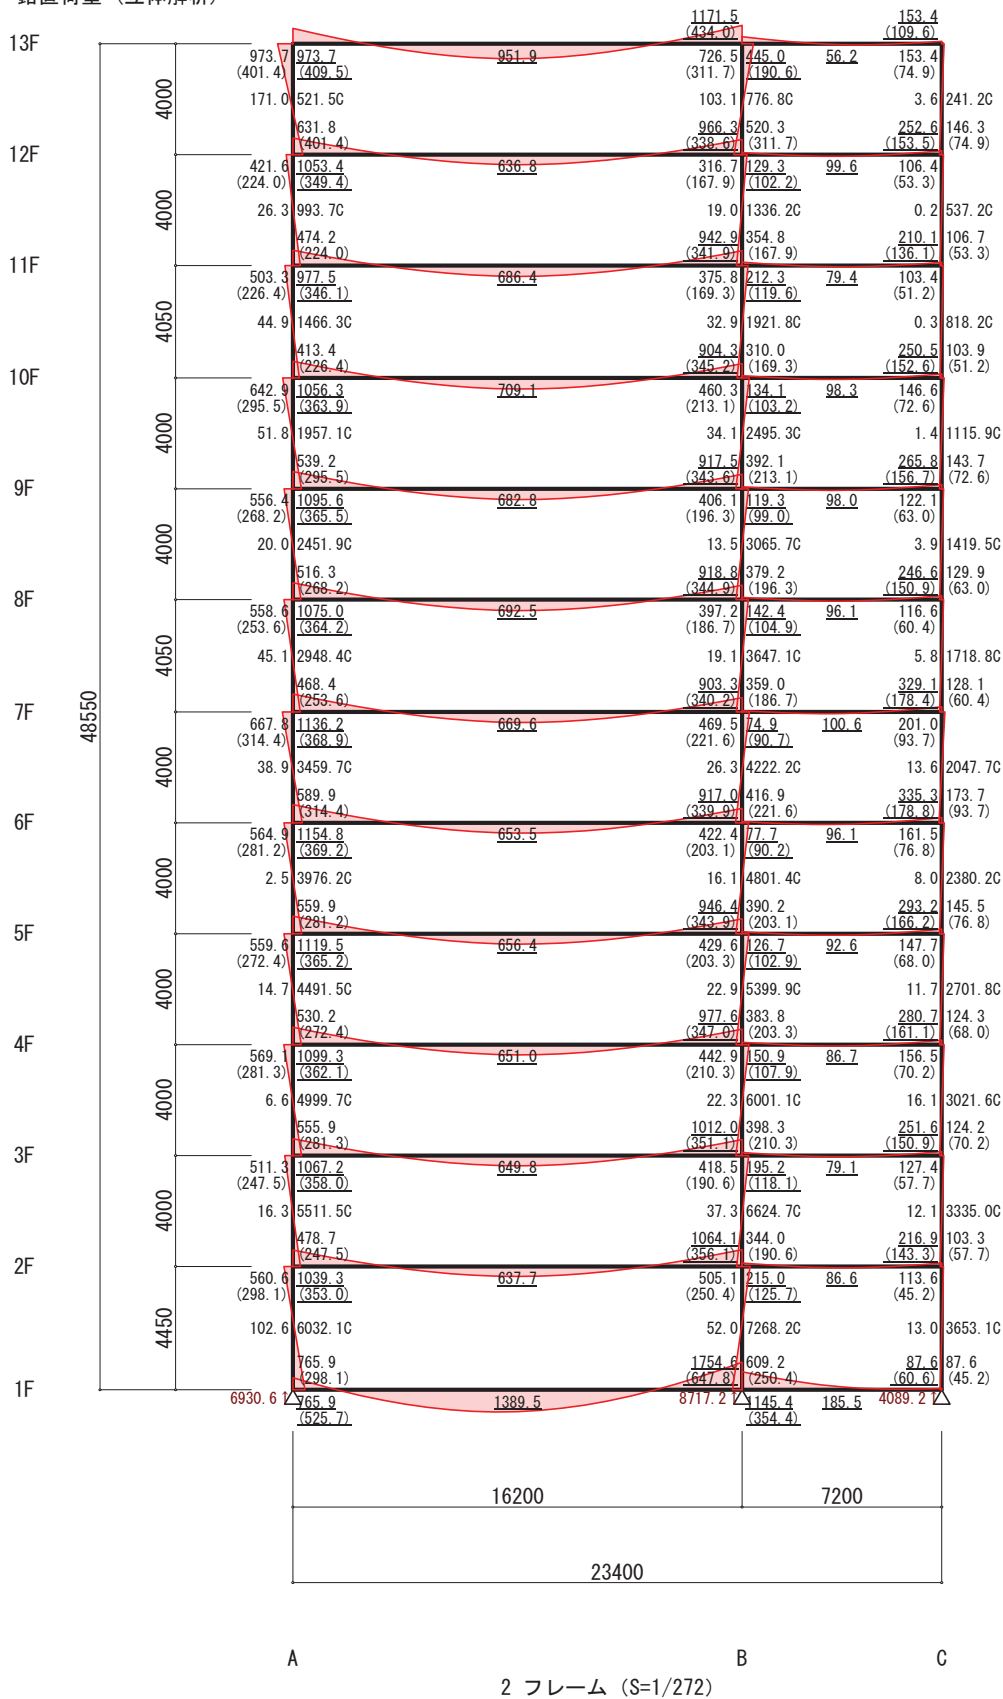


鉛直荷重 (立体解析)

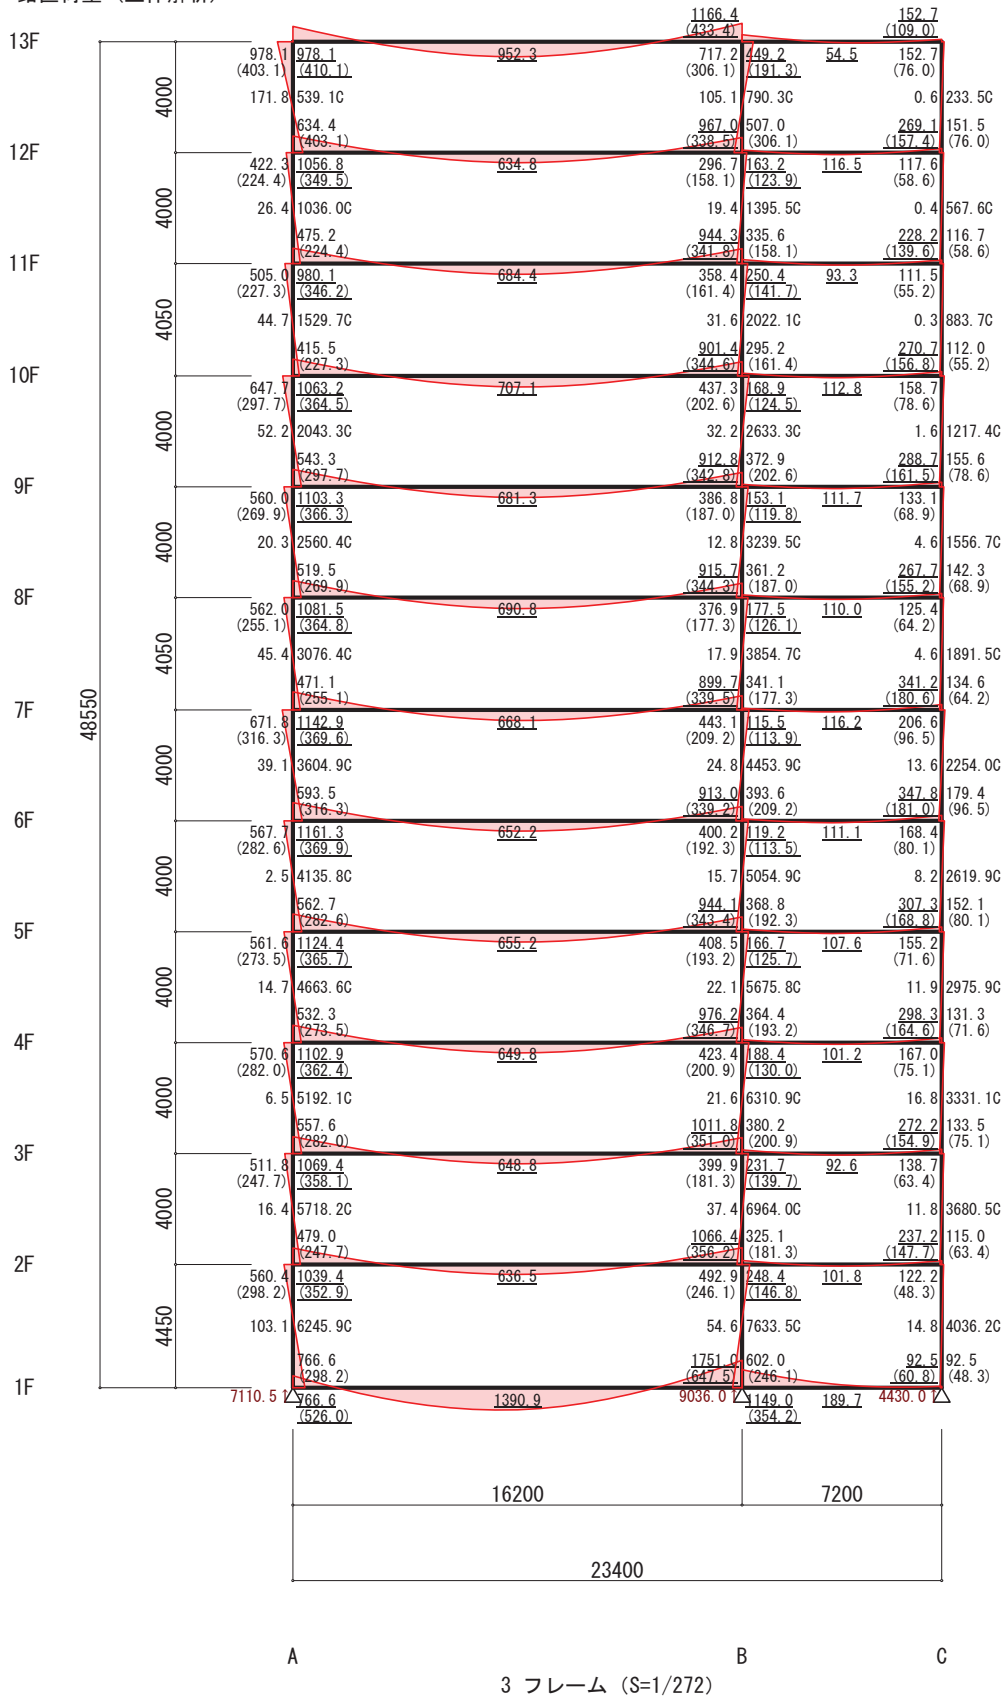


鉛直荷重 (立体解析)

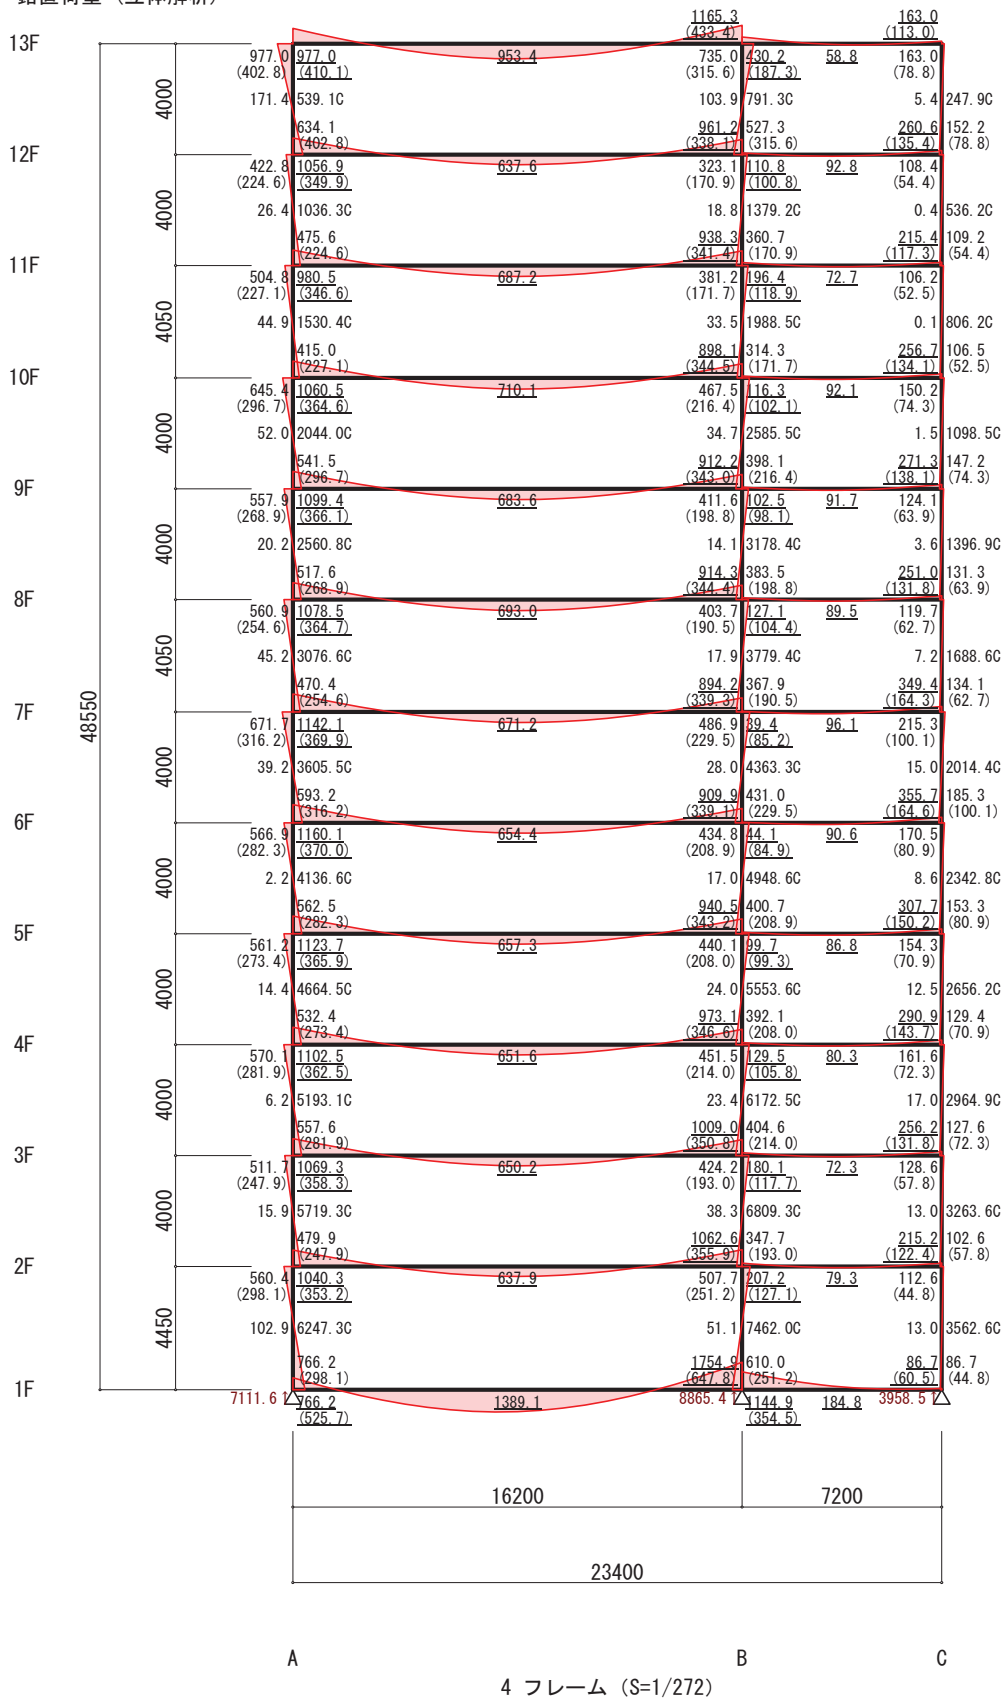

鉛直荷重 (立体解析)

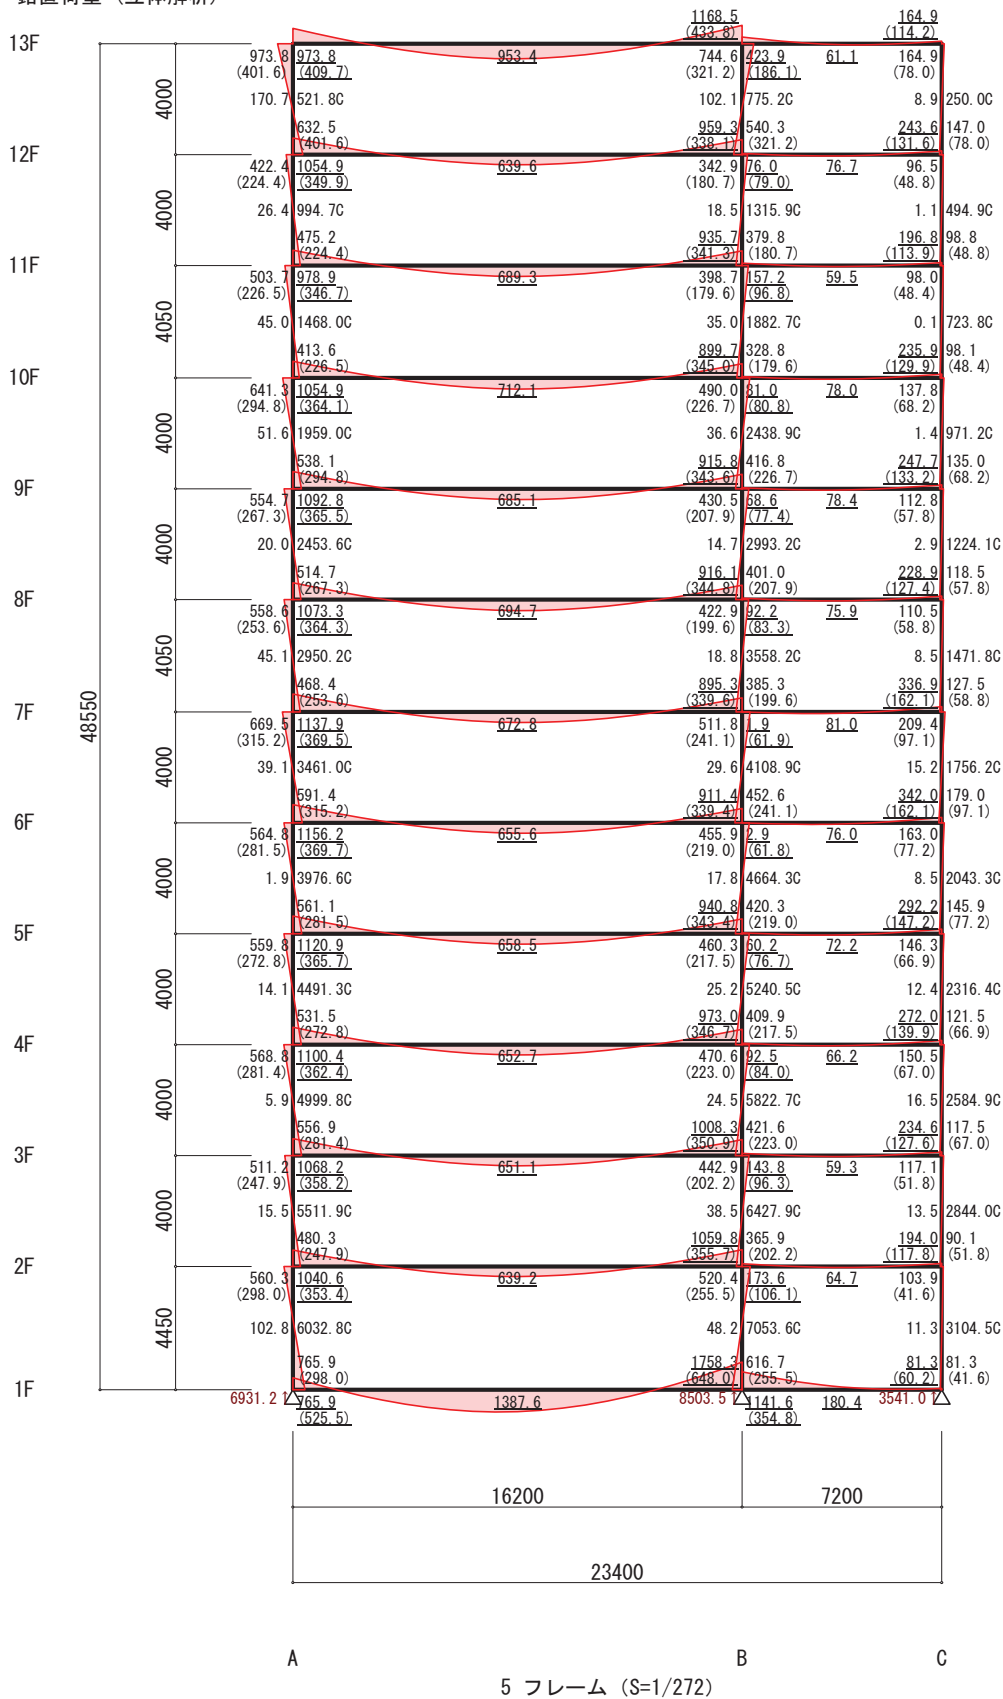

鉛直荷重 (立体解析)

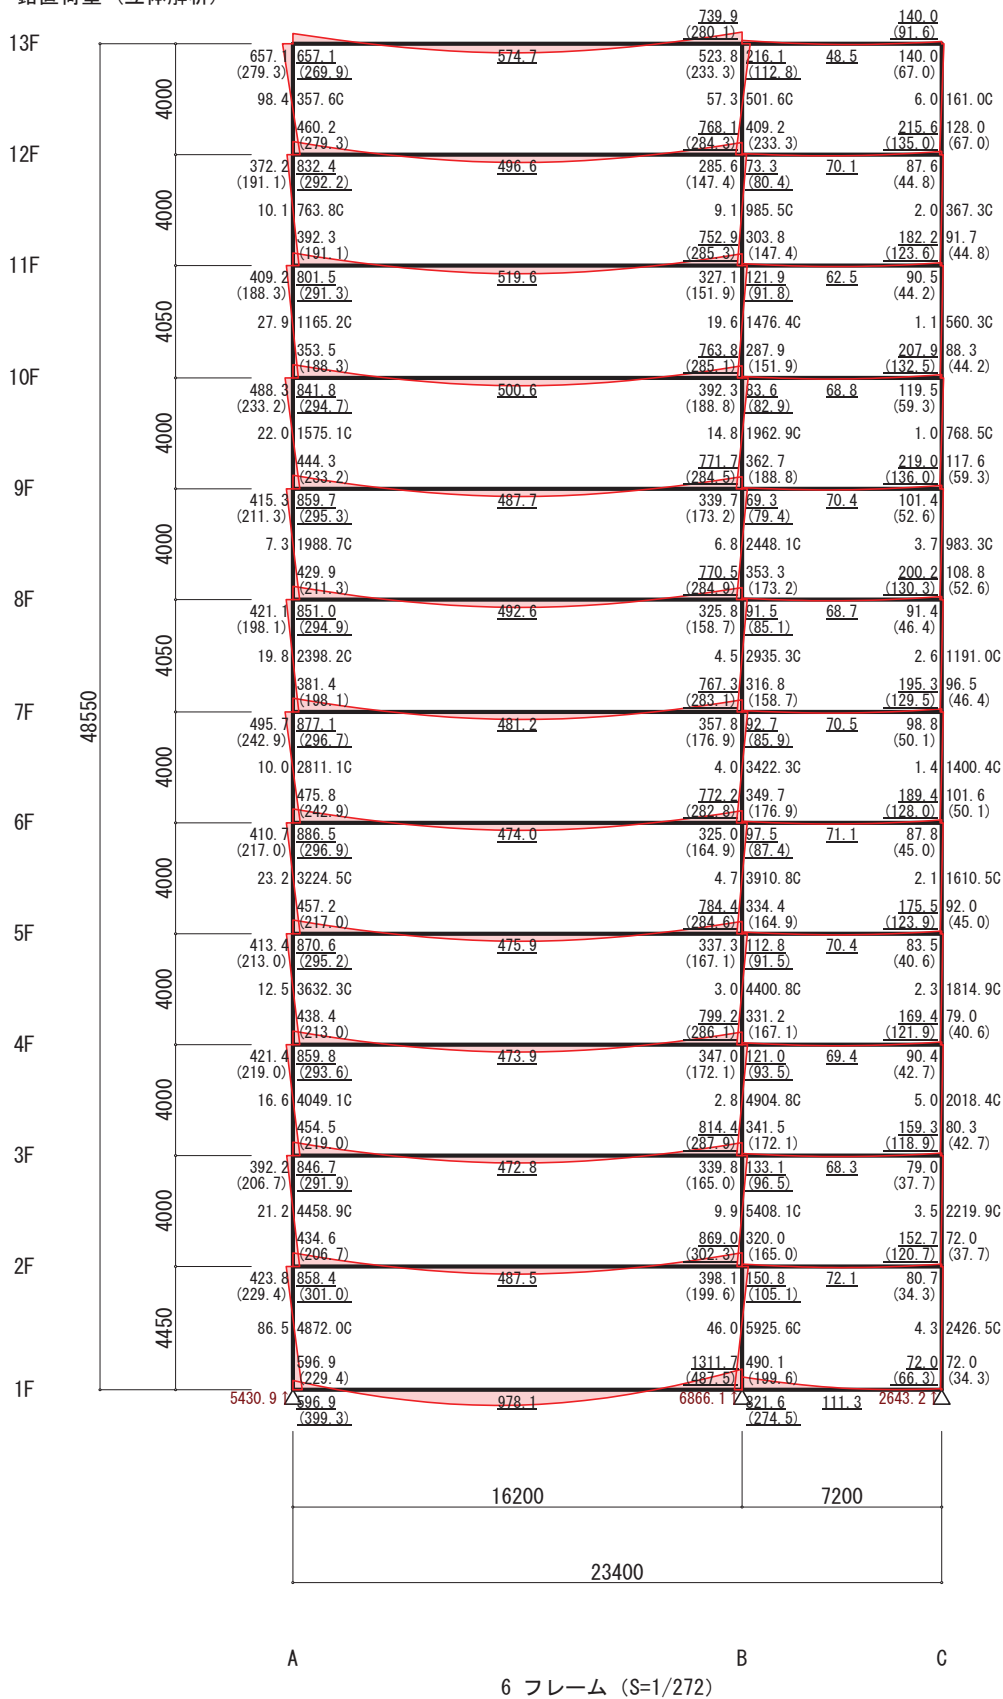

方向 正加力 (立体解析)		200.5 (65.0)				241.4 (70.3)				244.5 (67.9)				264.9 (70.3)				267.4 (65.0)			
		267.3 (106.3)	33.4 (65.0)	465.5 (203.9)	265.1 (70.3)	11.8	485.9 (215.4)	244.5 (67.9)	0.0	465.8 (215.4)	241.3 (70.3)	11.8	465.5 (203.9)	200.6 (65.0)	33.4 (65.0)	465.4 (203.9)	267.4 (106.4)				
48550	4000	54.7	70.4T	57.8	7.9T		55.0	1.6C		55.0	1.8T		57.8	8.2C		54.7	70.4C				
		158.0 (106.3)		536.9 (159.1)	350.0 (203.9)		491.7 (137.5)	375.9 (215.4)		510.3 (141.7)	375.8 (215.4)		498.3 (137.5)	350.0 (203.9)		608.4 (159.1)	158.0 (106.4)				
	4000	450.3 (199.1)	608.3 (159.1)	35.7	685.4 (319.2)	498.4 (137.5)	3.3	626.1 (296.6)	510.3 (141.7)	0.0	626.1 (296.5)	491.6 (137.5)	3.3	685.4 (319.2)	537.1 (159.1)	35.7	450.4 (199.1)				
		52.1	237.6T		47.0	8.9C		33.0	4.1T		33.0	3.8C		47.0	8.7T		52.1	237.6C			
			346.1 (199.1)		785.0 (231.9)	591.4 (319.2)		648.3 (179.9)	560.1 (296.6)		674.7 (187.4)	560.1 (296.5)		646.9 (179.9)	591.4 (319.2)		884.5 (231.9)	346.1 (199.1)			
	4050	538.4 (258.6)	884.4 (231.9)	49.7	840.7 (408.0)	647.1 (179.9)	0.6	762.8 (384.4)	674.7 (187.4)	0.0	762.8 (384.3)	648.2 (179.9)	0.6	840.7 (408.0)	785.1 (231.9)	49.7	538.4 (258.6)				
		14.8	479.3T		14.4	55.1C		15.5	13.4T		15.5	13.1C		14.4	54.8T		14.8	479.2C			
			508.9 (258.6)		875.7 (258.7)	811.9 (408.0)		924.8 (259.2)	793.9 (384.4)		948.8 (263.6)	793.8 (384.3)		941.2 (259.1)	811.9 (408.0)		987.2 (258.7)	508.9 (258.6)			
	4000	478.2 (230.2)	987.1 (258.7)	55.7	1005.1 (485.9)	941.3 (259.2)	8.3	1079.7 (519.4)	948.8 (263.6)	0.0	1079.7 (519.4)	924.7 (259.1)	8.2	1005.1 (485.9)	875.8 (258.7)	55.7	478.3 (230.2)				
		17.9	747.0T		33.3	46.0C		40.9	20.5T		40.9	20.1C		33.3	45.7T		17.9	747.0C			
			442.5 (230.2)		1001.4 (290.9)	938.5 (485.9)		1052.4 (293.4)	998.0 (519.4)		1087.4 (302.0)	997.9 (519.4)		1059.8 (293.4)	938.5 (485.9)		1092.8 (290.9)	442.6 (230.2)			
	4000	650.2 (314.4)	1092.7 (290.9)	45.6	1122.9 (553.3)	1060.0 (293.4)	3.8	1141.8 (557.7)	1087.4 (302.0)	0.0	1141.8 (557.7)	1052.3 (293.4)	3.8	1122.9 (553.3)	1001.6 (290.9)	45.6	650.3 (314.4)				
		21.4	1046.5T		16.2	34.4C		26.3	32.0T		26.3	31.7C		16.2	34.2T		21.4	1046.5C			
			607.4 (314.4)		1096.7 (318.3)	1090.4 (553.3)		1128.4 (312.8)	1089.1 (557.7)		1177.6 (327.1)	1089.1 (557.7)		1123.9 (312.8)	1090.4 (553.3)		1194.9 (318.3)	607.4 (314.4)			
	4050	587.4 (324.6)	1194.8 (318.3)	49.0	1130.4 (604.9)	1124.1 (312.8)	2.2	1216.9 (671.6)	1177.6 (327.1)	0.0	1216.8 (671.6)	1128.3 (312.8)	2.2	1130.3 (604.9)	1096.8 (318.3)	49.0	587.5 (324.6)				
		69.9	1375.6T		94.5	28.1C		143.1	50.0T		143.1	49.8C		94.5	27.9T		69.9	1375.5C			

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

13F	4000	304.4 (122.6)	41.4	528.0 (233.1)	306.4 (80.9)	15.2	553.5 (247.5)	277.3 (76.9)	0.7	557.4 (249.3)	281.4 (82.5)	15.6	529.8 (233.9)	217.3 (72.1)	42.4	302.1 (121.6)
12F	4000	514.2 (229.6)	45.4	782.1 (366.2)	577.1 (159.0)	4.7	719.0 (342.9)	587.9 (163.2)	0.3	721.6 (344.2)	574.2 (160.9)	4.9	783.4 (366.8)	605.2 (180.9)	45.9	512.8 (228.9)
11F	4050	604.1 (291.3)	62.3	943.4 (458.7)	742.3 (206.2)	0.1	860.8 (434.2)	771.1 (214.1)	0.4	863.6 (435.6)	748.2 (207.9)	0.3	944.8 (459.4)	879.8 (261.8)	62.8	602.6 (290.6)
10F	4000	535.7 (259.2)	68.7	1121.9 (543.9)	1062.2 (292.1)	10.7	1210.2 (583.9)	1067.1 (296.3)	0.5	1214.8 (586.1)	1049.2 (294.5)	10.9	1124.7 (545.2)	969.6 (288.6)	69.2	533.7 (258.2)
9F	4000	725.3 (349.1)	56.5	1254.1 (616.7)	1194.4 (330.3)	5.3	1281.6 (624.9)	1223.2 (339.7)	0.4	1285.2 (626.6)	1192.4 (332.7)	5.4	1256.2 (617.7)	1109.2 (323.9)	56.9	723.8 (348.3)
8F	4050	689.5 (368.4)	61.1	1306.5 (688.2)	1281.0 (356.4)	2.0	1408.5 (765.0)	1341.3 (372.5)	0.3	1412.4 (767.0)	1293.1 (358.7)	1.9	1309.1 (689.7)	1234.3 (359.9)	61.5	687.9 (367.6)
7F	4000	429.2 (244.3)	78.7	1715.3 (825.5)	1621.8 (569.4)	72.0	2269.6 (1083.5)	1981.6 (550.2)	1.0	2277.6 (1087.2)	1992.2 (573.4)	72.2	1721.9 (828.5)	1669.4 (519.1)	79.3	427.2 (243.4)
6F	4000	659.1 (318.7)	51.5	1758.6 (849.6)	1621.8 (607.8)	52.9	2239.0 (1090.3)	2168.3 (602.1)	0.7	2244.9 (1093.1)	2149.3 (611.8)	53.0	1763.4 (852.0)	1700.2 (520.0)	51.9	657.7 (318.0)
5F	4000	701.2 (422.6)	62.8	1845.0 (942.5)	1693.8 (619.3)	64.4	2203.1 (1077.3)	2160.3 (599.9)	0.6	2208.2 (1079.6)	2176.6 (622.5)	64.5	1848.9 (944.2)	1787.6 (537.4)	63.2	699.8 (421.9)
4F	4000	1125.8 (549.5)	96.0	2033.9 (995.9)	2035.8 (565.7)	0.7	2043.3 (1003.9)	2111.9 (586.5)	0.5	2047.3 (1005.8)	2046.7 (568.4)	0.5	2036.2 (996.9)	1918.6 (559.7)	96.5	1123.8 (548.6)
3F	4000	1109.2 (581.0)	103.0	2030.5 (1022.7)	2004.5 (555.6)	4.5	2058.1 (1033.3)	2034.9 (565.2)	0.3	2060.8 (1034.5)	2002.2 (557.5)	4.6	2032.0 (1023.4)	1972.1 (576.5)	103.3	1108.1 (580.5)
2F	4450	763.7 (606.5)	93.4	1487.5 (920.6)	1756.3 (487.8)	0.1	1460.6 (903.0)	1779.4 (494.2)	0.2	1461.7 (903.4)	1759.7 (488.9)	0.2	1488.1 (920.8)	1789.8 (523.2)	93.6	763.2 (606.3)
1F		4530.1 (470.2)	242.5	633.5 (470.2)	1158.8 (334.1)	43.9	106.8 (334.3)	311.2 (364.3)	0.1	156.3 (334.2)	247.1 (334.2)	43.9	589.8 (445.0)	4450.4 (470.2)	242.3	4519.8 (606.3)
7200																
7200																
7200																
7200																
36000																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
B フレーム (S=1/272)																

48550	4000	133.4 (52.3)	133.4 (32.6)	16.0	244.4 (111.5)	143.1 (39.1)	2.4	267.1 (124.8)	128.9 (34.6)	4.2	272.4 (122.8)	152.0 (43.4)	4.3	241.1 (105.8)	80.5 (28.3)	21.2	122.9 (48.3)	36.9C
		28.9	41.3T	21.4	5.8T	17.6	4.5C	26.8	12.4T	29.5	18.0C	26.3	70.3 (48.3)					
	4000	173.9 (77.1)	249.5 (65.0)	15.4	322.4 (157.9)	305.4 (83.3)	5.6	358.4 (176.5)	296.2 (83.7)	5.2	323.0 (157.8)	235.2 (66.4)	3.8	283.5 (137.3)	222.6 (64.9)	10.9	174.2 (77.1)	108.9C
		19.6	113.4T	6.6	20.4T	5.4	5.0C	7.5	0.9T	8.9	20.8C	20.0	134.3 (77.1)					
	4050	216.9 (116.0)	351.6 (91.5)	22.1	397.6 (207.8)	399.6 (109.4)	5.8	431.6 (224.6)	391.1 (110.4)	6.3	396.2 (207.4)	300.5 (84.6)	4.0	358.0 (188.4)	315.4 (92.3)	17.0	215.1 (115.0)	204.5C
		18.0	208.2T	23.1	32.9T	23.3	5.7C	23.8	18.6C	23.4	12.3C	17.7	250.6 (115.0)					
	4000	261.5 (128.6)	514.4 (133.7)	33.2	568.8 (282.8)	564.5 (154.8)	7.1	624.0 (311.2)	551.9 (155.2)	6.7	570.9 (283.6)	449.6 (126.4)	5.4	508.1 (251.5)	452.6 (133.4)	27.6	257.1 (126.5)	344.3C
		4.3	348.3T	3.2	51.2T	1.6	6.5C	3.7	41.1C	5.1	7.5C	4.1	248.9 (126.5)					
	4000	323.7 (159.5)	576.6 (152.4)	28.1	617.8 (314.8)	659.6 (181.3)	7.1	671.9 (342.3)	647.3 (181.8)	7.1	613.9 (311.9)	515.9 (144.8)	5.2	554.1 (281.5)	525.7 (152.2)	22.1	321.1 (158.2)	503.7C
		4.7	508.0T	11.7	78.0T	12.8	7.0C	10.0	71.8C	8.9	3.2C	4.6	311.9 (158.2)					
4050	315.2 (171.7)	629.5 (165.6)	33.3	613.0 (318.0)	691.4 (190.2)	6.7	662.7 (343.0)	682.1 (191.7)	8.0	604.1 (313.8)	539.8 (151.3)	4.9	549.4 (286.4)	571.9 (161.5)	26.6	313.2 (170.6)	672.2C	
	32.4	675.9T	31.0	98.2T	31.9	7.8C	31.4	104.9C	30.5	11.1T	32.3	377.9 (170.6)						
4000	215.6 (121.4)	595.6 (158.6)	24.5	555.3 (293.4)	683.6 (188.3)	5.8	620.3 (326.7)	674.7 (189.2)	6.5	547.4 (289.4)	526.7 (147.4)	4.2	476.7 (253.2)	552.1 (158.7)	19.2	212.6 (119.9)	825.6C	
	27.2	829.3T	31.5	108.5T	33.2	16.4C	31.3	125.9C	29.6	30.2T	27.1	266.8 (119.9)						
4000	311.9 (159.9)	582.0 (156.4)	18.9	612.3 (322.0)	686.4 (189.3)	4.8	668.9 (351.7)	678.8 (190.0)	5.4	601.4 (315.3)	521.9 (145.9)	3.4	540.5 (283.5)	547.7 (156.2)	14.5	309.8 (158.9)	971.4C	
	7.8	975.6T	31.7	113.5T	34.4	28.9C	29.2	145.4C	26.5	56.4T	8.0	325.8 (158.9)						
4000	283.5 (155.6)	611.1 (163.7)	21.6	588.5 (311.5)	696.4 (192.2)	4.6	640.2 (338.0)	690.7 (193.5)	6.1	570.7 (302.1)	527.7 (147.5)	3.2	516.0 (274.1)	575.3 (164.4)	16.6	282.8 (155.3)	1121.3C	
	27.7	1125.0T	34.5	108.1T	35.9	42.3C	33.5	167.3C	32.2	97.0T	27.7	338.3 (155.3)						
4000	279.3 (155.0)	618.2 (166.8)	17.8	635.3 (336.2)	710.1 (196.2)	3.9	695.9 (366.9)	705.4 (197.4)	5.4	609.8 (322.8)	531.3 (148.3)	2.7	546.5 (290.9)	590.2 (167.7)				

方向角加力(力) (立体解析)		200.5 (65.0)		241.4 (70.3)		244.5 (67.9)		264.9 (70.3)		267.4 (65.0)								
48550	4000	267.3 (106.3)	267.3 (65.0)	33.4	465.5 (203.9)	265.1 (70.3)	11.8	485.9 (215.4)	244.5 (67.9)	0.0	485.8 (215.4)	241.3 (70.3)	11.8	465.5 (203.9)	200.6 (65.0)	33.4	267.4 (106.4)	
		54.7	70.4C		57.8	7.9C		55.0	1.6T		55.0	1.8C		57.8	8.2T		54.7	70.4T
			158.0 (106.3)		536.9 (159.1)	350.0 (203.9)		491.7 (137.5)	375.9 (215.4)		510.3 (141.7)	375.8 (215.4)		498.3 (137.5)	350.0 (203.9)		608.4 (159.1)	158.0 (106.4)
	4000	450.3 (199.1)	608.3 (159.1)	35.7	685.4 (319.2)	498.4 (137.5)	3.3	626.1 (296.6)	510.3 (141.7)	0.0	626.1 (296.6)	491.6 (137.5)	3.3	685.4 (319.2)	537.1 (159.1)	35.7	450.4 (199.1)	
		52.1	237.6C		47.0	8.9T		33.0	4.1C		33.0	3.8T		47.0	8.7C		52.1	237.6T
			346.1 (199.1)		785.0 (231.9)	591.4 (319.2)		648.3 (179.9)	560.1 (296.6)		674.7 (187.4)	560.1 (296.6)		646.9 (179.9)	591.4 (319.2)		884.5 (231.9)	346.1 (199.1)
	4050	538.4 (258.6)	884.4 (231.9)	49.7	840.7 (408.0)	647.1 (179.9)	0.6	762.8 (384.4)	674.7 (187.4)	0.0	762.8 (384.4)	648.2 (179.9)	0.6	840.7 (408.0)	785.1 (231.9)	49.7	538.4 (258.6)	
		14.8	479.3C		14.4	55.1T		15.5	13.4C		15.5	13.1T		14.4	54.8C		14.8	479.2T
			508.9 (258.6)		875.7 (258.7)	811.9 (408.0)		924.8 (259.2)	793.9 (384.4)		948.8 (263.6)	793.8 (384.3)		941.2 (259.1)	811.9 (408.0)		987.2 (258.7)	508.9 (258.6)
	4000	478.2 (230.2)	987.1 (258.7)	55.7	1005.1 (485.9)	941.3 (259.2)	8.3	1079.7 (519.4)	948.8 (263.6)	0.0	1079.7 (519.4)	924.7 (259.1)	8.2	1005.1 (485.9)	875.8 (258.7)	55.7	478.3 (230.2)	
		17.9	747.0C		33.3	46.0T		40.9	20.5C		40.9	20.1T		33.3	45.7C		17.9	747.0T
48550	4000		442.5 (230.2)		1001.4 (290.9)	938.5 (485.9)		1052.4 (293.4)	998.0 (519.4)		1087.4 (302.0)	997.9 (519.4)		1059.8 (293.4)	938.5 (485.9)		1092.8 (290.9)	442.6 (230.2)
		650.2 (314.4)	1092.7 (290.9)	45.6	1122.9 (553.3)	1060.0 (293.4)	3.8	1141.8 (557.7)	1087.4 (302.0)	0.0	1141.8 (557.7)	1052.3 (293.4)	3.8	1122.9 (553.3)	1001.6 (290.9)	45.6	650.3 (314.4)	
		21.4	1046.5C		16.2	34.4T		26.3	32.0C		26.3	31.7T		16.2	34.2C		21.4	1046.5T
			607.4 (314.4)		1096.7 (318.3)	1090.4 (553.3)		1128.4 (312.8)	1089.1 (557.7)		1177.6 (327.1)	1089.1 (557.7)		1123.9 (312.8)	1090.4 (553.3)		1194.9 (318.3)	607.4 (314.4)
	4050	587.4 (324.6)	1194.8 (318.3)	49.0	1130.4 (604.9)	1124.1 (312.8)	2.2	1216.9 (671.6)	1177.6 (327.1)	0.0	1216.8 (671.6)	1128.3 (312.8)	2.2	1130.3 (604.9)	1096.8 (318.3)	49.0	587.5 (324.6)	
		69.9	1375.6C		94.5	28.1T		143.1	50.0C		143.1	49.8T		94.5	27.9C		69.9	1375.5T
			727.1 (324.6)		899.2 (266.9)	1319.4 (604.9												

2014/01/18 16:01 — III — 168 / 784 —

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

48550


					221.6 (73.1)		276.1 (80.9)		276.0 (76.9)		312.5 (82.5)		302.1 (72.1)				
13F	4000	304.4 (122.6)	41.4	306.4 (80.9)	15.2	277.3 (76.9)	0.7	281.4 (82.5)	15.6	217.3 (72.1)	42.4	302.1 (121.6)					
		59.2	59.0C	61.9	6.0C	58.5	4.9T	58.8	2.6C	62.0	4.6T	59.0					
		186.0 (122.6)	609.3 (181.9)	404.3 (233.1)	567.6 (159.0)	436.5 (247.5)	587.3 (163.2)	439.8 (249.3)	584.0 (160.9)	405.7 (233.9)	697.0 (180.9)	184.2 (121.6)					
12F	4000	514.2 (229.6)	45.4	782.1 (366.2)	577.1 (159.0)	4.7	719.0 (342.9)	587.9 (163.2)	0.3	721.6 (344.2)	574.2 (160.9)	4.9	783.4 (366.8)	605.2 (180.9)	45.9	512.8 (228.9)	
		55.0	225.6C	49.7	17.9T	33.3	1.1T	33.3	4.3T	49.8	21.4C	55.0	223.7T				
		404.3 (229.6)	883.8 (262.8)	682.7 (366.2)	742.1 (206.2)	652.4 (342.9)	770.4 (214.1)	655.0 (344.2)	748.9 (207.9)	683.9 (366.8)	1005.4 (261.8)	402.9 (228.9)					
11F	4050	604.1 (291.3)	62.3	943.4 (458.7)	742.3 (206.2)	0.1	860.8 (434.2)	771.1 (214.1)	0.4	863.8 (435.6)	748.2 (207.9)	0.3	944.8 (459.4)	879.8 (261.8)	62.8	602.6 (290.6)	
		14.2	475.3C	14.5	75.0T	18.5	6.6C	18.5	15.0T	14.5	80.5C	14.1	472.6T				
		575.7 (291.3)	974.0 (289.6)	914.3 (458.7)	1040.9 (292.1)	897.8 (434.2)	1066.1 (296.3)	900.5 (435.6)	1071.0 (294.5)	915.9 (459.4)	1108.0 (288.6)	574.3 (290.6)					
10F	4000	535.7 (259.2)	68.7	1111.4 (289.6)	1121.9 (543.9)	1062.2 (292.1)	10.7	1210.2 (583.9)	1067.1 (296.3)	0.5	1214.8 (586.1)	1049.2 (294.5)	10.9	1124.7 (545.2)	969.6 (288.6)	69.2	533.7 (258.2)
		17.3	749.4C	34.1	78.2T	42.3	9.2C	42.6	20.4T	34.2	85.4C	17.2	745.7T				
		501.1 (259.2)	1113.4 (325.0)	1053.7 (543.9)	1183.9 (330.3)	1125.5 (583.9)	1222.5 (339.7)	1129.7 (586.1)	1203.3 (332.7)	1056.3 (545.2)	1223.1 (323.9)	499.3 (258.2)					
9F	4000	725.3 (349.1)	56.5	1226.4 (325.0)	1254.4 (616.7)	1194.4 (330.3)	5.3	1281.8 (624.9)	1223.2 (339.7)	0.4	1285.2 (626.6)	1192.4 (332.7)	5.4	1256.2 (617.7)	1109.2 (323.9)	56.9	723.8 (348.3)
		27.2	1058.5C	20.8	79.9T	31.9	16.8C	31.9	30.8T	20.8	88.8C	27.2	1053.8T				
		671.0 (349.1)	1238.2 (360.9)	1212.6 (616.7)	1285.0 (356.4)	1217.8 (624.9)	1340.6 (372.5)	1221.3 (626.6)	1289.4 (358.7)	1214.6 (617.7)	1357.3 (359.9)	669.4 (348.3)					
8F	4050	689.5 (368.4)	61.1	1360.4 (360.9)	1306.5 (688.2)	1281.0 (356.4)	2.0	1408.5 (765.0)	1341.3 (372.5)	0.3	1412.4 (767.0)	1293.1 (358.7)	1.9	1309.7 (689.7)	1234.3 (359.9)	61.5	687.9 (367.6)
		56.4	1406.3C	87.1	91.8T	140.7	31.5C	140.9	48.1T	87.5	102.5C	56.4	1400.8T				
		802.4 (368.4)	1074.2 (320.2)	1480.8 (688.2)	1977.8 (569.4)	1689.8 (765.0)	1979.5 (550.2)	1694.2 (767.0)	2136.6 (573.4)	1484.1 (689.7)	1228.0 (319.1)	800.8 (367.6)					
7F	4000	429.2 (244.3)	78.7	1231.6 (320.2)	1715.6 (825.5)	2121.8 (569.4)	72.0	2269.6 (1083.5)	1981.6 (550.2)	1.0	2277.6 (1087.2)	1992.2	72.2	1721.9 (828.5)	1069.4 (319.1)	79.3	427.2 (243.4)
		59.4	1717.1C	64.3	160.4C	102.6	16.7C	103.2	40.8T	64.9	143.0T	59.5	1710.6T				
		548.1 (244.3)	1104.2 (321.0)	1586.6 (825.5)	2135.2 (607.8)	2064.4 (1083.5)	2166.8 (602.1)	2071.2 (1087.2)	2255.4 (611.8)	1592.1 (828.5)	1203.9 (320.0)	546.2 (243.4)					
6F	4000	659.1 (318.7)	51.5	1758.6 (849.6)	2241.0 (607.8)	52.9	2239.0 (1090.3)	2168.3 (602.1)	0.7	2244.9 (1093.1)	2149.3 (611.8)	53.0	1763.4 (852.0)	1100.2 (320.0)	51.9	657.7 (318.0)	
		21.7	2031.9C	59.3	456.4C	58.4	18.4C	58.7	50.1T	59.5	431.7T	21.7	2024.5T				
		615.6 (318.7)	1191.2 (348.3)	1640.0 (849.6)	2165.0 (619.3)	2122.1 (1090.3)	2159.0 (599.9)	2127.5 (1093.1)	2305.7 (622.5)	1644.5 (852.0)	1314.0 (347.4)	614.2 (318.0)					
5F	4000	701.2 (422.6)	62.8	1845.0 (942.5)	2293.8 (619.3)	64.4	2203.1 (1077.3)	2160.3 (599.9)	0.6	2208.2 (1079.6)	2176.6 (622.5)	64.5	1848.9 (944.2)	1187.6 (347.4)	63.2	699.8 (421.9)	
		144.1	2377.2C	40.1	741.2C	48.6	7.4C	48.9	45.3T	39.6	710.3T	144.0	2369.0T				
		989.4 (422.6)	1923.2 (560.9)	1925.2 (942.5)	2037.3 (565.7)	2105.9 (1077.3)	2110.9 (586.5)	2110.3 (1079.6)	2045.7 (568.4)	1928.1 (944.2)	2111.6 (559.7)	987.7 (421.9)					
4F	4000	1125.8 (549.5)	96.0	2033.9 (995.9)	2035.8 (565.7)	0.7	2043.3 (1003.9)	2111.9 (586.5)	0.5	2047.3 (1005.8)	2046.7 (568.4)	0.5	2036.2 (996.9)	1918.6 (559.7)	96.5	1123.8 (548.6)	
		26.8	2938.2C	42.2	767.8C	35.4	38.1C	35.8	81.1T	42.3	731.8T	26.6	2929.0T				
		1072.3 (549.5)	1975.5 (577.4)	1949.6 (996.9)	1995.6 (555.6)	1972.4 (1003.9)	2034.3 (565.2)	1975.8 (1005.8)	2011.5 (557.5)	1951.5 (996.9)	2178.8 (576.5)	1070.7 (548.6)					
3F	4000	1109.2 (581.0)	103.0	2036.5 (1022.7)	2004.5 (555.6)	4.5	2058.8 (1033.3)	2034.9 (565.2)	0.3	2060.8 (1034.5)	2002.2 (557.5)	4.6	2032.2 (1023.4)	1972.1 (576.5)	103.3	1108.1 (580.5)	
		52.8	3519.0C	15.0	772.8C	8.4	58.4C	8.2	105.3T	14.8	732.4T	52.9	3509.1T				
		1214.9 (581.0)	1791.7 (523.6)	2060.5 (1022.7)	1756.2 (487.8)	2075.0 (1033.3)	1779.0 (494.2)	2077.1 (1034.5)	1760.1 (488.9)	2061.7 (1023.4)	1977.1 (523.2)	1213.9 (580.5)					
2F	4450	763.7 (606.5)	93.4	1487.5 (920.6)	1756.3 (487.8)	0.1	1460.5 (903.0)	1779.4 (494.2)	0.2	1461.7 (903.4)	1759.7 (488.9)	0.2	1486.4 (920.8)	1789.8 (523.2)	93.6	763.2 (606.3)	
		585.8	4047.4C	560.8	758.2C	548.6	72.7C	548.4	121.8T	560.7	715.1T	585.9	4037.1T				
		1935.3 (606.5)	1450.3 (470.2)	2609.2 (920.6)	1246.6 (334.1)	2557.9 (903.0)	1311.4 (364.3)	2558.5 (903.4)	1159.2 (334.2)	2609.6 (920.8)	1935.0 (470.2)	1935.0 (606.3)					
1F		4530.1	242.5	633.5	1158.8	43.9	106.8	311.2	0.1	156.3	1247.1	43.9	589.8	1450.4	242.3	4510.8	

48550	4000	133.4 (52.3)	133.4 (32.6)	16.0	244.4 (111.5)	143.1 (39.1)	2.4	267.1 (124.8)	128.9 (34.6)	4.2	272.4 (122.8)	152.0 (43.4)	4.3	241.1 (105.8)	80.5 (28.3)	21.2	122.9 (48.3)	36.9T
		28.9	41.3C		21.4	5.8C		17.6	4.5T		26.8	12.4C		29.5	18.0T		26.3	70.3 (48.3)
	4000	173.9 (77.1)	249.5 (65.0)	15.4	322.4 (157.9)	305.4 (83.3)	5.6	358.4 (176.5)	296.2 (83.7)	5.2	323.0 (157.8)	235.2 (66.4)	3.8	283.5 (137.3)	222.6 (64.9)	10.9	174.2 (77.1)	108.9T
		19.6	113.4C		6.6	20.4C		5.4	5.0T		7.5	0.9C		8.9	20.8T		20.0	134.3 (77.1)
	4050	216.9 (116.0)	351.6 (91.5)	22.1	397.6 (207.8)	399.6 (109.4)	5.8	431.6 (224.6)	391.1 (110.4)	6.3	396.2 (208.4)	300.5 (84.6)	4.0	358.0 (188.4)	315.4 (92.3)	17.0	215.1 (115.0)	204.5T
		18.0	208.2C		23.1	32.9C		23.3	5.7T		23.8	18.6T		23.4	12.3T		17.7	250.6 (115.0)
	4000	261.5 (128.6)	514.4 (134.7)	33.2	568.8 (282.8)	564.5 (154.8)	7.1	624.0 (311.2)	551.9 (155.2)	6.7	570.9 (283.6)	449.6 (126.4)	5.4	508.1 (251.5)	452.6 (133.4)	27.6	257.1 (126.5)	344.3T
		4.3	348.3C		3.2	51.2C		1.6	6.5T		3.7	41.1T		5.1	7.5T		4.1	248.9 (126.5)
	4000	323.7 (159.5)	576.6 (152.4)	28.1	617.8 (314.8)	659.6 (181.3)	7.1	671.9 (342.3)	647.3 (181.8)	7.1	613.9 (311.9)	515.9 (144.8)	5.2	554.1 (281.5)	525.7 (152.2)	22.1	321.1 (158.2)	503.7T
		4.7	508.0C		11.7	78.0C		12.8	7.0T		10.0	71.8T		8.9	3.2T		4.6	311.9 (158.2)
	4050	315.2 (171.7)	629.5 (165.6)	33.3	613.0 (318.0)	691.4 (190.2)	6.7	662.7 (343.0)	682.1 (191.7)	8.0	604.1 (313.8)	539.8 (151.3)	4.9	549.4 (286.4)	571.9 (166.2)	26.6	313.2 (170.6)	672.2T
		32.4	675.9C		31.0	98.2C		31.9	7.8T		31.4	104.9T		30.5	11.1C		32.3	377.9 (170.6)
	4000	215.6 (121.4)	595.6 (158.6)	24.5	555.3 (293.4)	683.6 (188.3)	5.8	620.3 (326.7)	674.7 (189.2)	6.5	547.4 (289.4)	526.7 (147.4)	4.2	476.7 (253.2)	552.1 (158.7)	19.2	212.6 (119.9)	825.6T
		27.2	829.3C		31.5	108.5C		33.2	16.4T		31.3	125.9T		29.6	30.2C		27.1	266.8 (119.9)
	4000	311.9 (159.9)	582.0 (156.4)	18.9	612.3 (322.0)	686.4 (189.3)	4.8	668.9 (351.7)	678.8 (190.0)	5.4	601.4 (315.3)	521.9 (145.9)	3.4	540.5 (283.5)	547.7 (156.2)	14.5	309.8 (158.9)	971.4T
		7.8	975.6C		31.7	113.5C		34.4	28.9T		29.2	145.4T		26.5	56.4C		8.0	325.8 (158.9)
4000	283.5 (155.6)	611.1 (163.7)	21.6	588.5 (311.5)	696.4 (192.2)	4.6	640.2 (338.0)	690.7 (193.5)	6.1	570.7 (302.1)	527.7 (147.5)	3.2	516.0 (274.1)	575.3 (164.4)	16.6	282.8 (155.3)	1121.3T	
	27.7	1125.0C		34.5	108.1C		35.9	42.3T		33.5	167.3T		32.2	97.0C		27.7	338.3 (155.3)	
4000	2																	


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

		385.2 (48.8)		184.4 (47.7)			
13F	4000	405.5 (155.3)	10.1	544.3 (227.4)	159.1 (47.7)	184.4 (77.4)	
		94.9 59.0T		89.4 0.7C		29.7 54.0C	
12F	4000	215.8 (155.3)		697.8 (88.1)	365.5 (227.4)	410.9 (113.1)	125.1 (77.4)
		513.9 (222.4)	15.9	735.5 (338.2)	403.1 (113.1)	285.7 (133.4)	
		69.0 161.6T		59.1 25.2T		18.9 174.9C	
11F	4050	375.8 (222.4)		881.7 (112.1)	617.2 (338.2)	569.7 (156.9)	247.8 (133.4)
		557.7 (274.8)	25.9	824.7 (399.1)	560.3 (156.9)	321.8 (160.2)	
		1.2 287.1T		16.6 71.4T		2.6 339.2C	
10F	4000	555.4 (274.8)		968.9 (122.0)	791.5 (399.1)	617.8 (171.1)	327.0 (160.2)
		452.4 (218.0)	19.4	791.8 (382.2)	614.4 (171.1)	290.7 (145.8)	
		16.3 424.6T		27.4 122.5T		0.9 522.1C	
9F	4000	419.7 (218.0)		1021.6 (128.0)	736.9 (382.2)	668.3 (186.1)	292.4 (145.8)
		632.9 (296.8)	15.5	956.6 (465.5)	671.9 (186.1)	375.8 (187.2)	
		39.4 568.9T		25.5 183.9T		1.4 721.5C	
8F	4050	554.1 (296.8)		1088.7 (136.9)	905.5 (465.5)	735.8 (204.8)	373.1 (187.2)
		575.4 (310.8)	20.4	921.9 (475.3)	738.7 (204.8)	362.8 (193.8)	
		53.9 720.8T		40.5 257.1T		29.6 939.6C	
7F	4000	683.2 (310.8)		1037.5 (129.9)	1002.9 (475.3)	720.5 (201.6)	421.9 (193.8)
		383.1 (213.1)	14.4	765.5 (400.9)	730.9 (201.6)	298.5 (162.3)	
		43.1 865.9T		36.3 337.8T		26.0 1156.0C	
6F	4000	469.2 (213.1)		1013.3 (126.5)	838.2 (400.9)	720.4 (201.8)	350.6 (162.3)
		566.2 (272.6)	11.1	907.9 (453.2)	732.7 (201.8)	369.8 (191.0)	
		21.1 1006.5T		1.4 424.4T		12.3 1373.1C	
5F	4000	524.1 (272.6)		1051.5 (131.4)	905.1 (453.2)	769.2 (215.8)	394.4 (191.0)
		553.9 (287.9)	13.3	930.6 (479.5)	784.3 (215.8)	374.8 (195.6)	
		21.9 1149.9T		28.3 520.8T		16.5 1602.6C	
4F	4000	597.7 (287.9)		1048.4 (131.0)	987.2 (479.5)	816.8 (227.6)	407.8 (195.6)
		475.9 (260.5)	12.6	882.9 (471.4)	821.7 (227.6)	409.1 (221.4)	
		45.0 1296.5T		60.0 636.5T		33.8 1842.2C	
3F	4000	566.0 (260.5)		1011.9 (126.6)	1002.8 (471.4)	821.6 (228.1)	476.6 (221.4)
		472.8 (308.6)	13.4	829.8 (474.5)	820.7 (228.1)	345.0 (210.1)	
		144.4 1434.4T		119.2 754.8T		75.3 2079.6C	
2F	4450	761.7 (308.6)		893.5 (111.2)	1068.3 (474.5)	759.3 (210.7)	495.6 (210.1)
		146.3 (410.4)	7.2	582.7 (669.5)	757.5 (210.7)	263.7 (358.8)	
		766.8 1550.6T		907.0 864.6T		534.7 2295.2C	
1F		1680.0 (410.4)		1166.7 (175.7)	2396.8 (669.5)	1333.1 (356.0)	1333.1 (358.8)
		1725.2 (175.7)	256.7	1047.7 (175.7)	2430.1 (356.0)	51.5 2650.7	
		16200		7200			
		23400					
		A		B		C	
1 フレーム (S=1/272)							


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

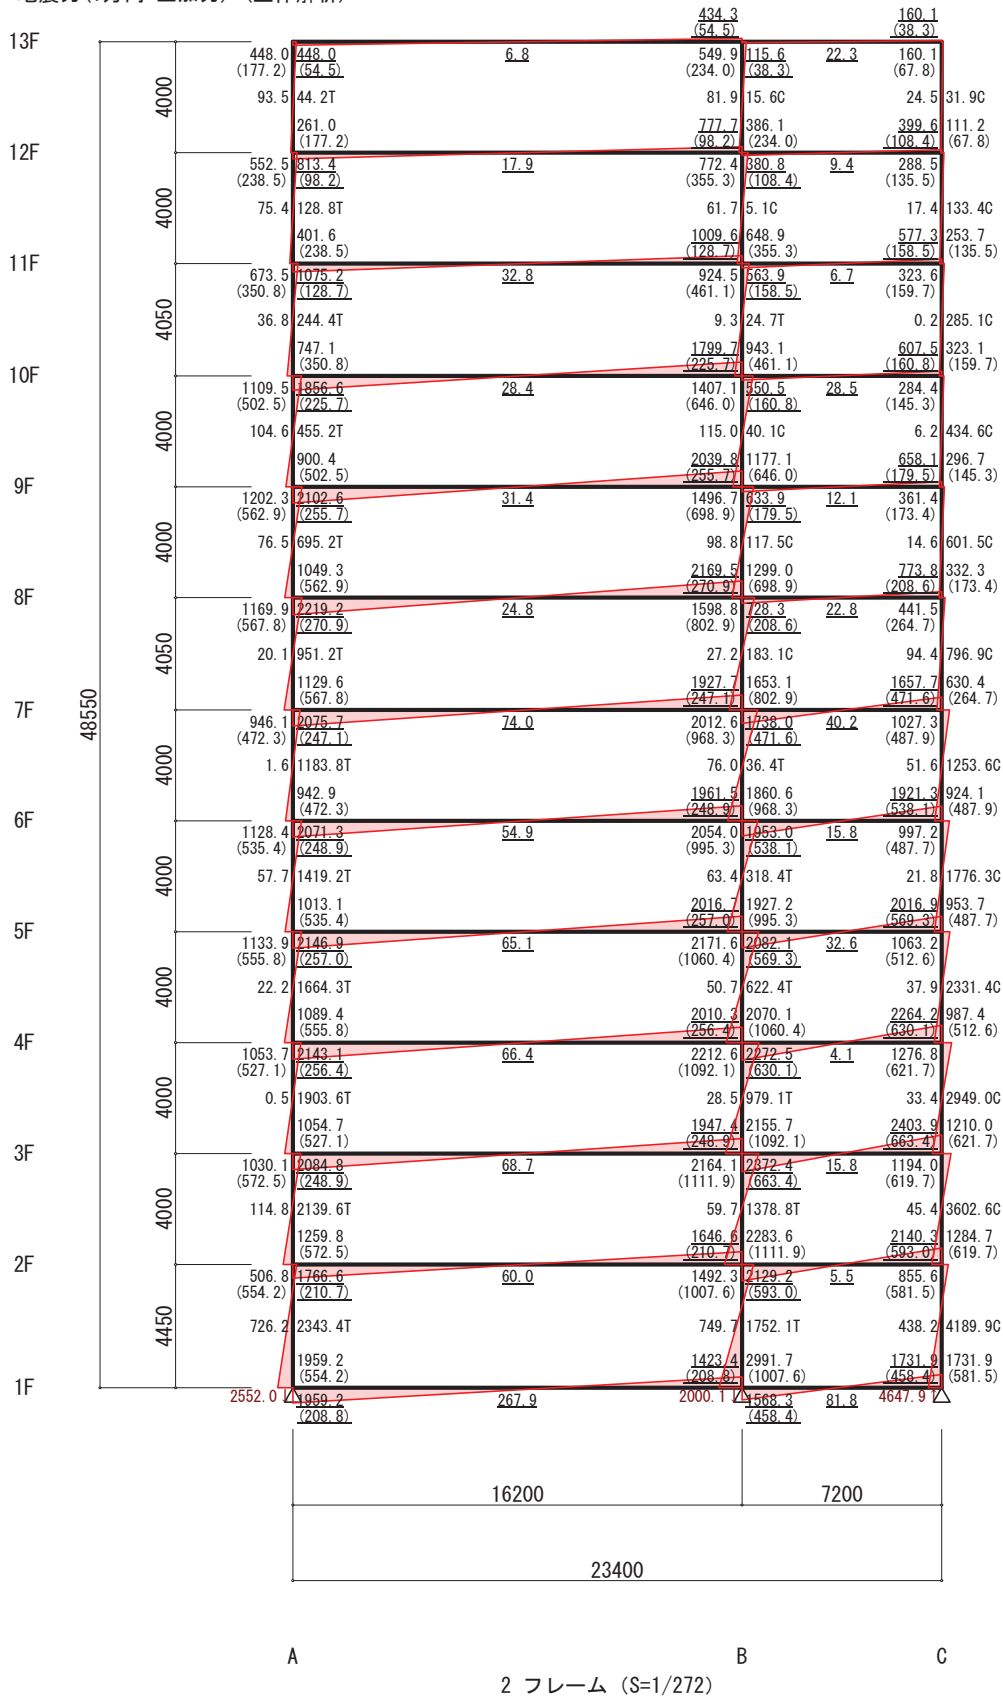


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

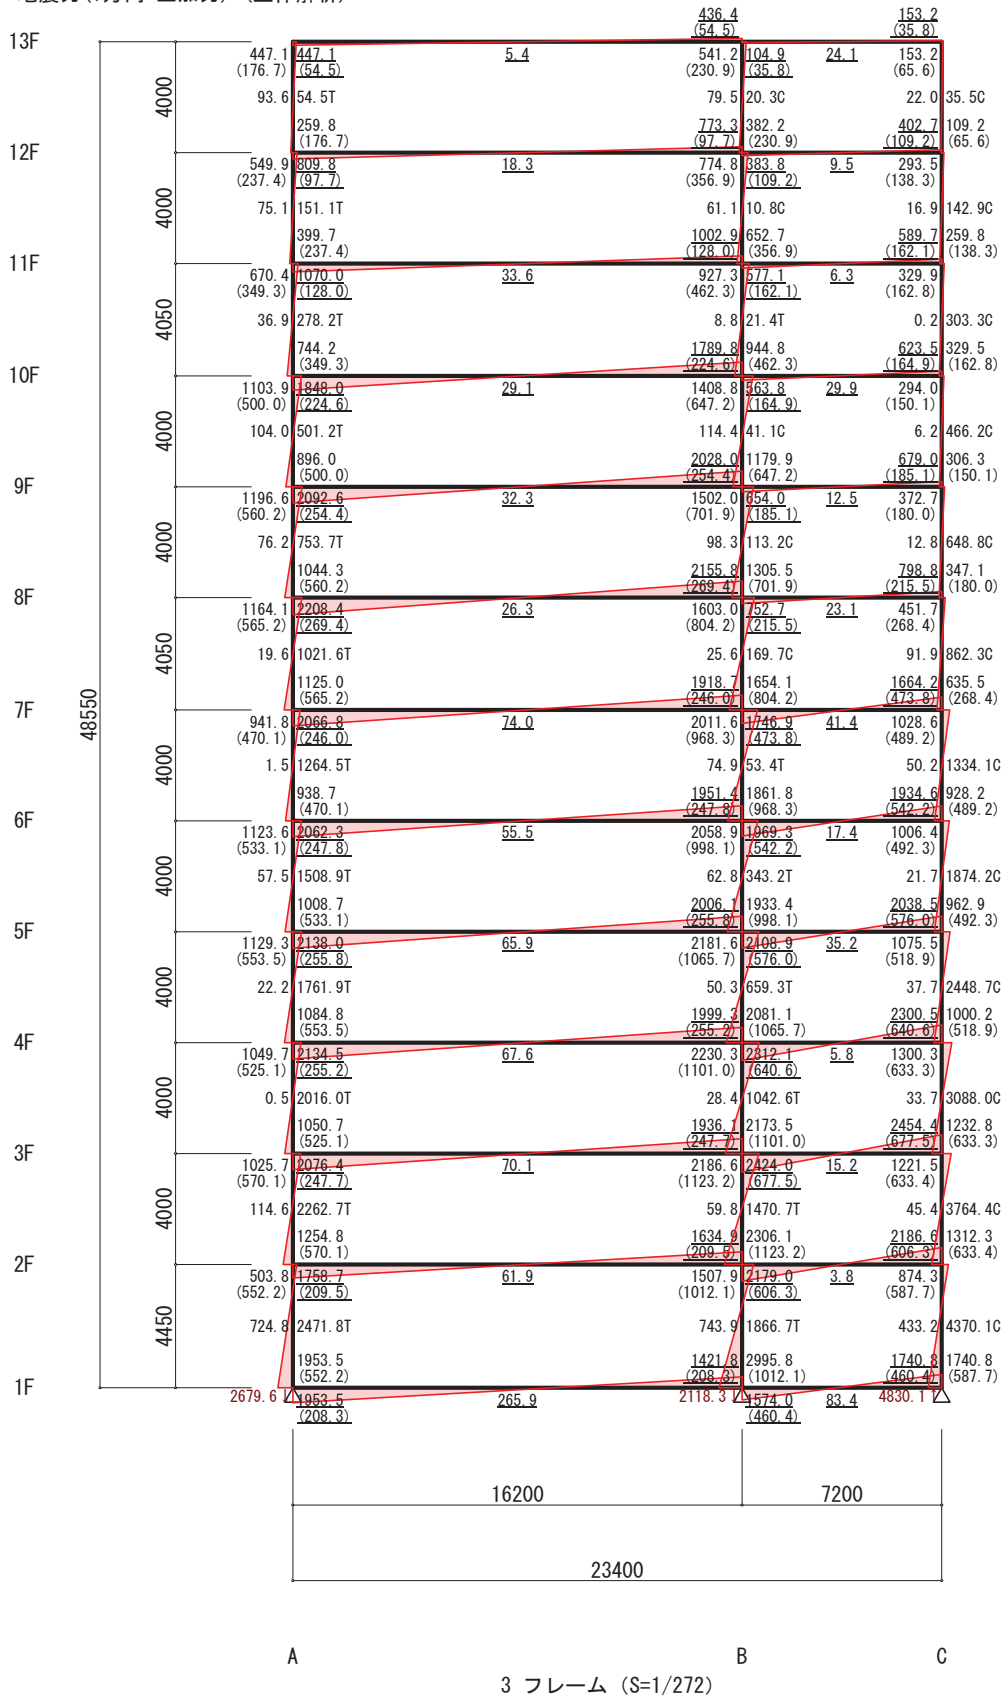

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

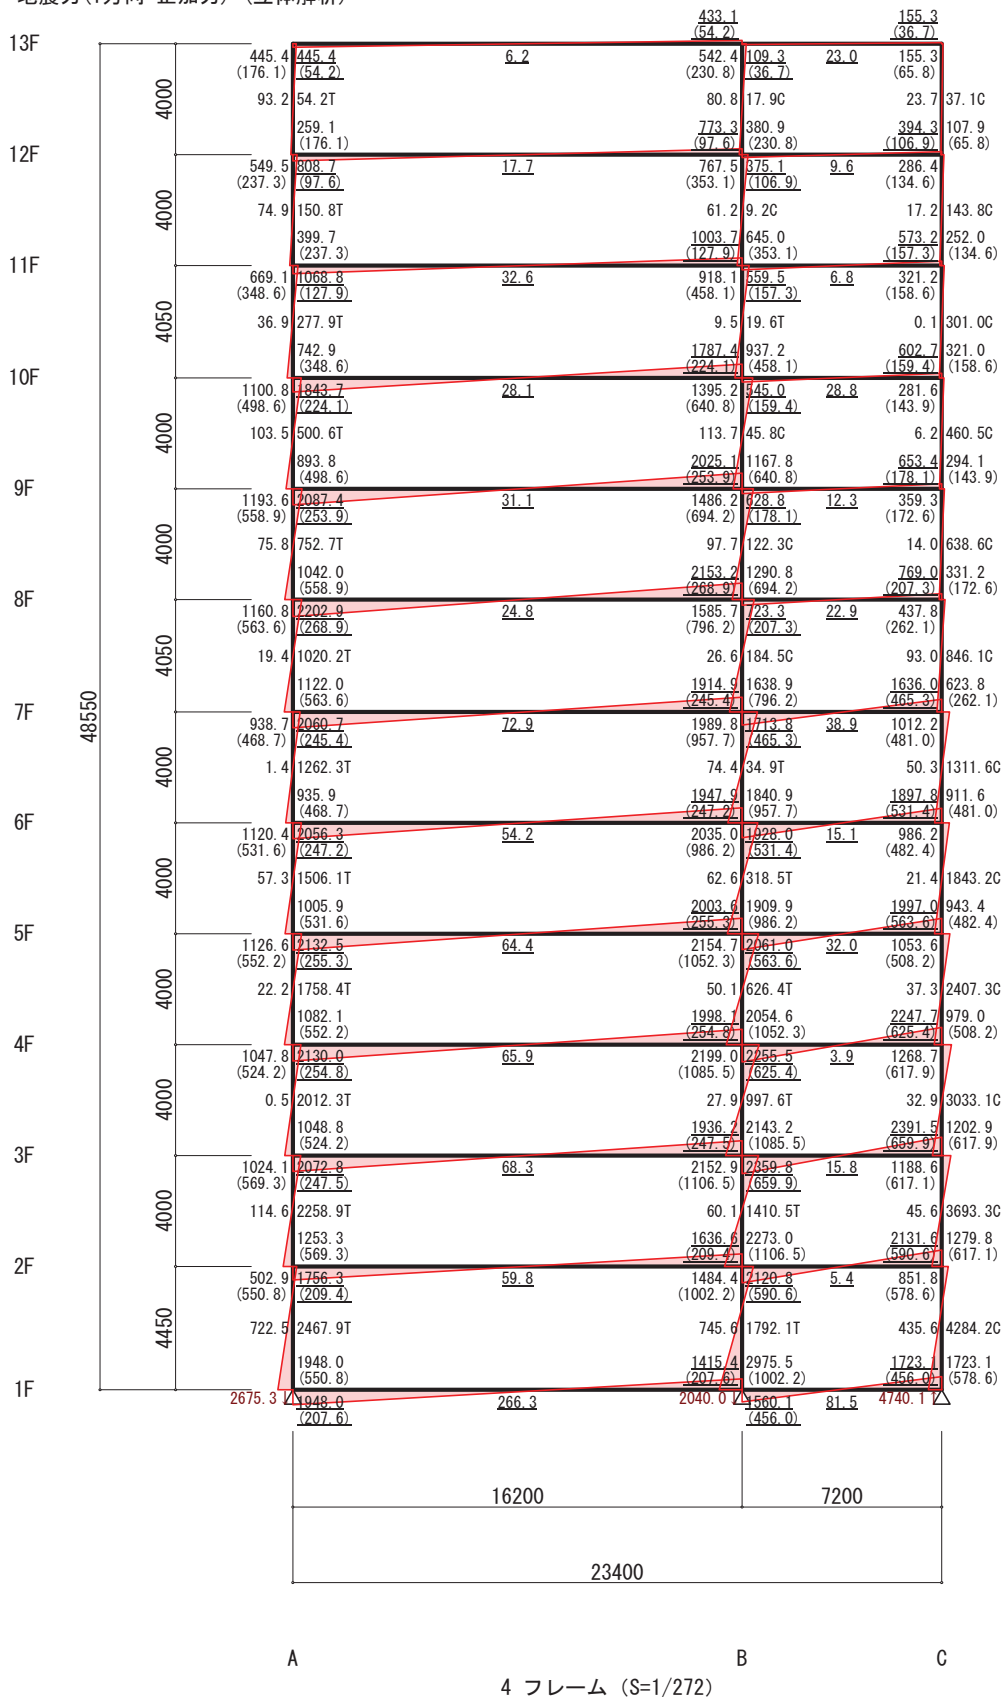

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

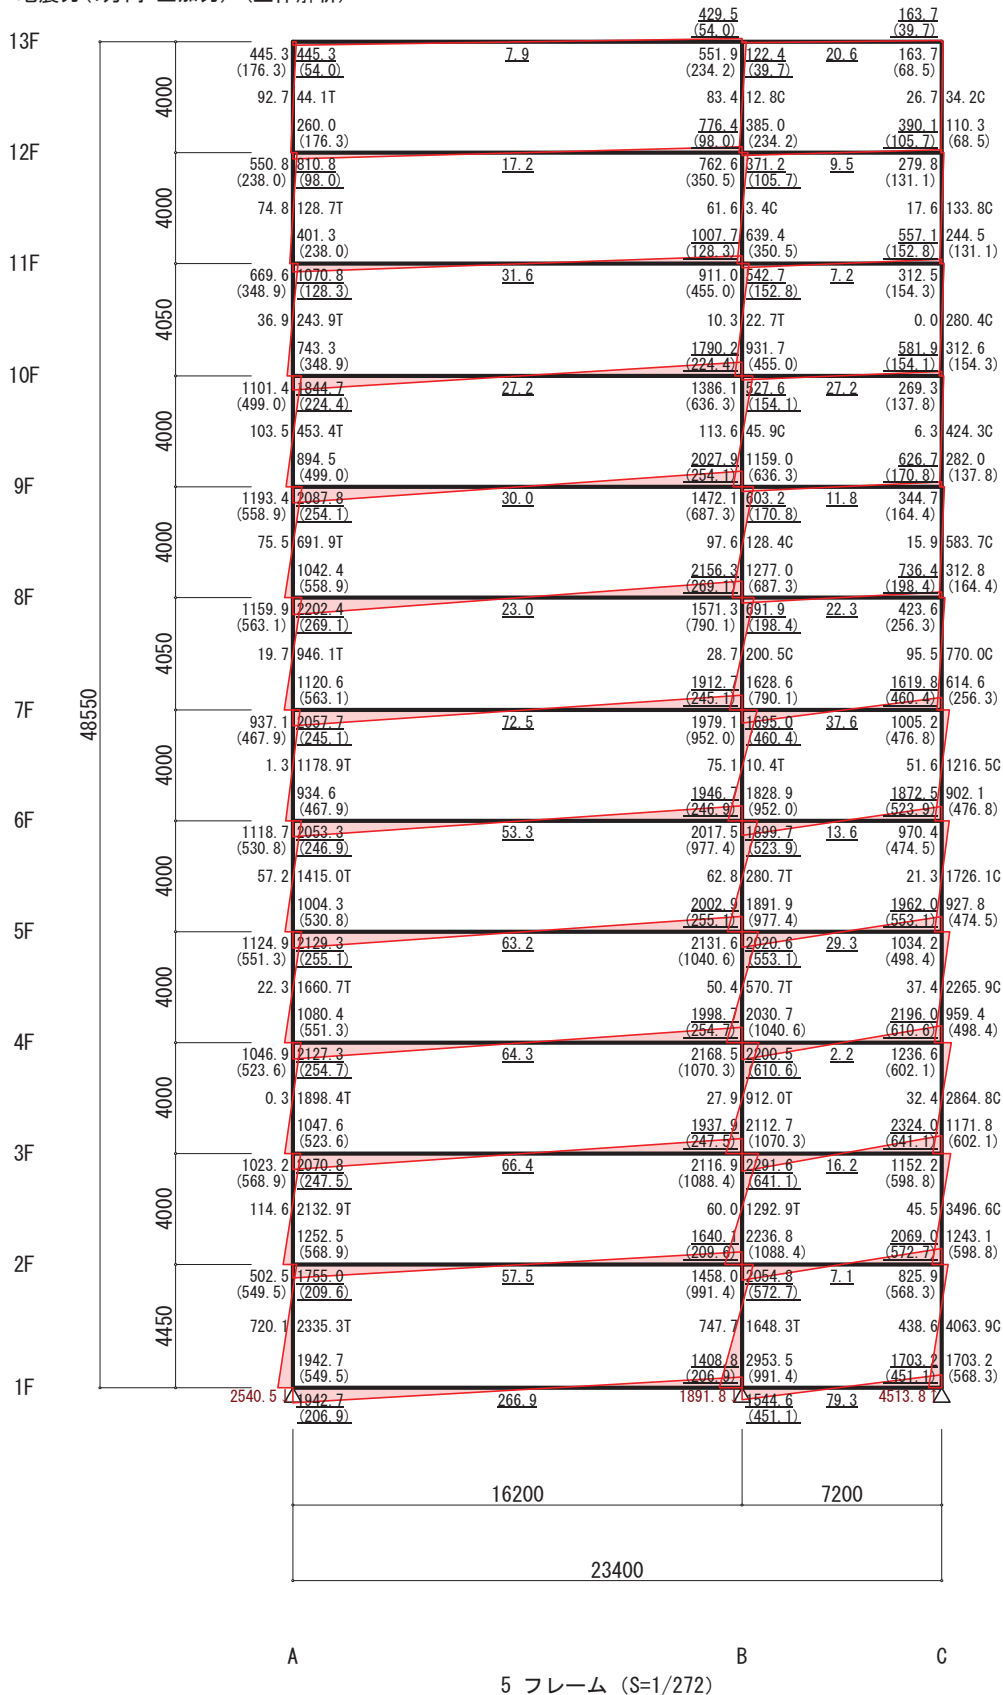


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

48550	13F	4000	403.9 (154.8)	403.9 (48.6)	10.3	544.2 (227.6)	161.0 (48.1)	12.3	185.7 (78.0)	
			94.2	58.6T		89.1	0.8C		29.6	53.8C
	12F	4000	215.4 (154.8)	215.4 (87.7)	15.9	694.2 (87.7)	366.1 (227.6)		411.4 (113.2)	126.4 (78.0)
			68.0	161.0T		58.3	24.4T		18.6	174.3C
	11F	4050	374.6 (221.3)	374.6 (111.2)	25.8	874.9 (111.2)	615.5 (336.9)		567.4 (156.3)	247.8 (133.2)
			551.9 (272.3)	926.5 (111.2)		817.7 (395.9)	658.3 (156.3)	4.6	319.5 (159.2)	
	10F	4000	0.5	286.7T		15.9	69.1T		2.8	337.8C
			551.0 (272.3)			959.0 (120.8)	785.8 (395.9)		613.3 (169.9)	325.2 (159.2)
	9F	4000	446.6 (215.5)	997.5 (120.8)	19.3	783.3 (378.4)	610.1 (169.9)	1.6	288.2 (144.6)	
			15.5	424.7T		26.5	118.0T		1.1	519.4C
	8F	4050	415.6 (215.5)			1009.8 (126.6)	730.2 (378.4)		662.3 (184.5)	290.3 (144.6)
			625.0 (293.4)	1040.6 (126.6)	15.4	945.5 (460.5)	666.0 (184.5)	1.8	371.9 (185.4)	
	7F	4000	38.2	569.8T		24.6	176.6T		1.1	717.2C
548.6 (293.4)					1074.8 (135.2)	896.4 (460.5)		727.9 (202.6)	369.8 (185.4)	
6F	4050	566.6 (306.4)	1115.2 (135.2)	20.2	909.2 (469.0)	730.8 (202.6)	1.5	358.1 (191.4)		
		53.9	722.8T		40.6	246.5T		29.5	933.6C	
5F	4000	674.5 (306.4)			1023.0 (128.1)	990.4 (469.0)		711.6 (199.1)	417.0 (191.4)	
		376.9 (209.9)	1051.4 (128.1)	14.2	754.6 (395.4)	722.0 (199.1)	5.2	294.6 (160.2)		
4F	4000	42.8	868.8T		36.2	323.2T		25.8	1148.4C	
		462.6 (209.9)			998.8 (124.7)	826.9 (395.4)		711.3 (199.3)	346.3 (160.2)	
3F	4000	558.1 (268.6)	1020.7 (124.7)	10.9	895.4 (447.0)	723.5 (199.3)	6.1	365.0 (188.6)		
		20.9	1010.4T		1.4	405.7T		12.2	1363.9C	
2F	4000	516.4 (268.6)	1036.7 (129.6)	13.1	892.6 (129.6)	759.5 (447.0)	7.5	389.3 (213.0)		
		546.5 (283.8)	1062.9 (129.6)		918.5 (473.0)	774.4 (213.0)		370.2 (193.1)		
1F	4450	21.1	1155.0T		27.5	497.8T		16.0	1591.7C	
		588.7 (283.8)			1034.5 (129.3)	973.4 (473.0)		807.0 (224.8)	402.2 (193.1)	
		470.7 (257.5)	1059.4 (129.3)	12.5	872.9 (465.9)	811.9 (224.8)	2.4	404.8 (219.0)		
		44.2	1304.9T		58.9	607.5T		33.2	1829.8C	
		559.1 (257.5)			999.1 (125.0)	990.8 (465.9)		811.9 (225.4)	471.2 (219.0)	
		466.5 (305.0)	1025.6 (125.0)	13.3	819.3 (468.9)	811.0 (225.4)	0.5	340.7 (207.8)		
		143.4	1446.2T		118.5	719.9T		74.8	2065.9C	
		753.4 (305.0)			881.6 (109.7)	1056.3 (468.9)		749.6 (208.0)	490.4 (207.8)	
		142.5 (404.2)	895.9 (109.7)	7.1	573.1 (659.8)	747.8 (208.0)	0.9	259.2 (353.6)		
		756.9	1565.9T		895.0	825.0T		527.6	2280.3C	
					1150.2 (173.2)	2363.1 (659.8)		1314.4 (351.0)	1314.4 (353.6)	
		1742.8 (173.2)	1656.3 (173.2)	253.0	1003.0 (173.2)	1212.9 (351.0)	50.7	2633.8 (351.0)		
				16200		7200				
				23400						
		A		B		C				
6 フレーム (S=1/272)										


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

				385.2 (48.8)		184.4 (47.7)		
13F	4000	405.5 (155.3)	405.5 (48.8)	10.1	544.3 (227.4)	159.1 (47.7)	12.7 (77.4)	
		94.9	59.0C		89.4	0.7T	29.7	
12F	4000	215.8 (155.3)			697.8 (88.1)	365.5 (227.4)	410.9 (113.1)	
		513.9 (222.4)	729.6 (88.1)	15.9	735.5 (338.2)	403.1 (113.1)	3.9	
		69.0	161.6C		59.1	25.2C	18.9	
11F	4050	375.8 (222.4)			881.7 (112.1)	617.2 (338.2)	569.7 (156.9)	
		557.7 (274.8)	933.5 (112.1)	25.9	824.7 (399.1)	560.3 (156.9)	4.7	
		1.2	287.1C		16.6	71.4C	2.6	
10F	4000	555.4 (274.8)			968.9 (122.0)	791.5 (399.1)	617.8 (171.1)	
		452.4 (218.0)	1007.7 (122.0)	19.4	791.8 (382.2)	614.4 (171.1)	1.7	
		16.3	424.6C		27.4	122.5C	0.9	
9F	4000	419.7 (218.0)			1021.6 (128.0)	736.9 (382.2)	668.3 (186.1)	
		632.9 (296.8)	1052.7 (128.0)	15.5	956.6 (465.5)	671.9 (186.1)	1.8	
		39.4	568.9C		25.5	183.9C	1.4	
8F	4050	554.1 (296.8)			1088.7 (136.9)	905.5 (465.5)	735.8 (204.8)	
		575.4 (310.8)	1129.5 (136.9)	20.4	921.9 (475.3)	738.7 (204.8)	1.4	
		53.9	720.8C		40.5	257.1C	29.6	
7F	4000	683.2 (310.8)			1037.5 (129.9)	1002.9 (475.3)	720.5 (201.6)	
		383.1 (213.1)	1066.3 (129.9)	14.4	765.5 (400.9)	730.9 (201.6)	5.2	
		43.1	865.9C		36.3	337.8C	26.0	
6F	4000	469.2 (213.1)			1013.3 (126.5)	838.2 (400.9)	720.4 (201.8)	
		566.2 (272.6)	1035.4 (126.5)	11.1	907.9 (453.2)	732.7 (201.8)	6.2	
		21.1	1006.5C		1.4	424.4C	12.3	
5F	4000	524.1 (272.6)			1051.5 (131.4)	905.1 (453.2)	769.2 (215.8)	
		553.9 (287.9)	1078.0 (131.4)	13.3	930.6 (479.5)	784.3 (215.8)	7.5	
		21.9	1149.9C		28.3	520.8C	16.5	
4F	4000	597.7 (287.9)			1048.4 (131.0)	987.2 (479.5)	816.8 (227.6)	
		475.9 (260.5)	1073.6 (131.0)	12.6	882.9 (471.4)	821.7 (227.6)	2.4	
		45.0	1296.5C		60.0	636.5C	33.8	
3F	4000	566.0 (260.5)			1011.9 (126.6)	1002.8 (471.4)	821.6 (228.1)	
		472.8 (308.6)	1038.8 (126.6)	13.4	829.8 (474.5)	820.7 (228.1)	0.5	
		144.4	1434.4C		119.2	754.8C	75.3	
2F	4450	761.7 (308.6)			893.5 (111.2)	1068.3 (474.5)	759.3 (210.7)	
		146.3 (410.4)	908.0 (111.2)	7.2	582.7 (669.5)	757.5 (210.7)	0.9	
		766.8	1550.6C		907.0	864.6C	534.7	
1F		1680.0 (410.4)			1166.7 (175.7)	2396.8 (669.5)	1333.1 (356.0)	
		1725.2	1680.0 (175.7)	256.7	1047.7	1230.1 (356.0)	51.5	
				16200				
				23400				
				A			B	
				1 フレーム (S=1/272)				C


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

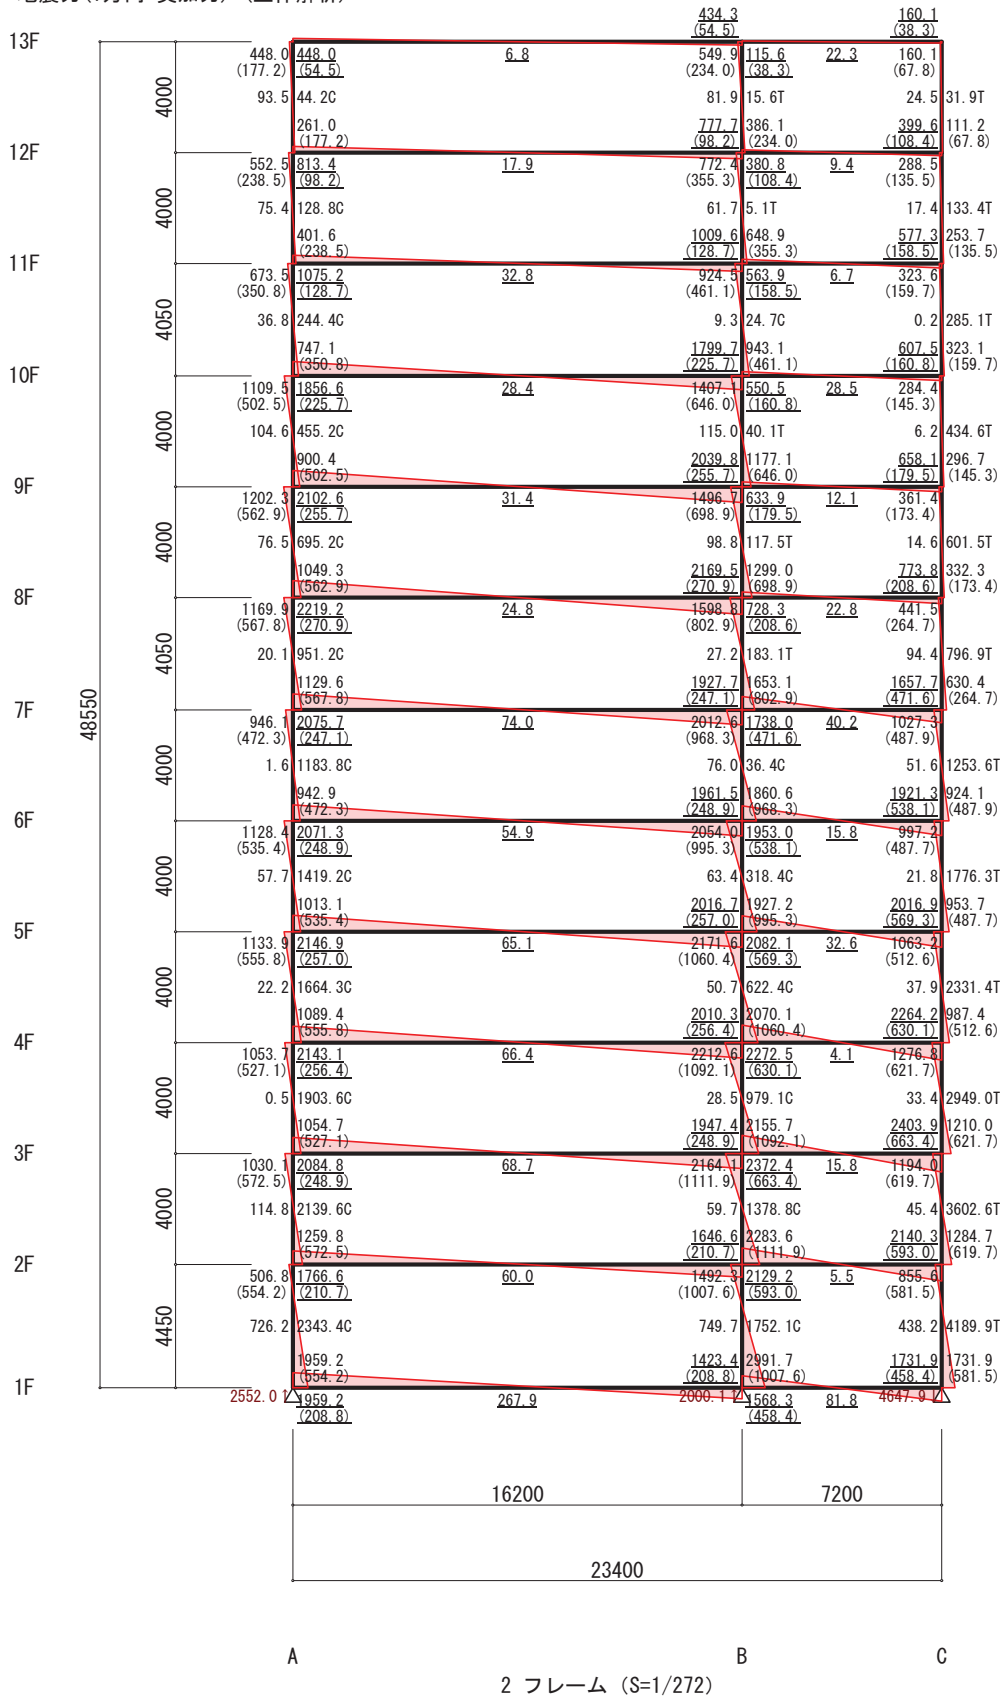


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

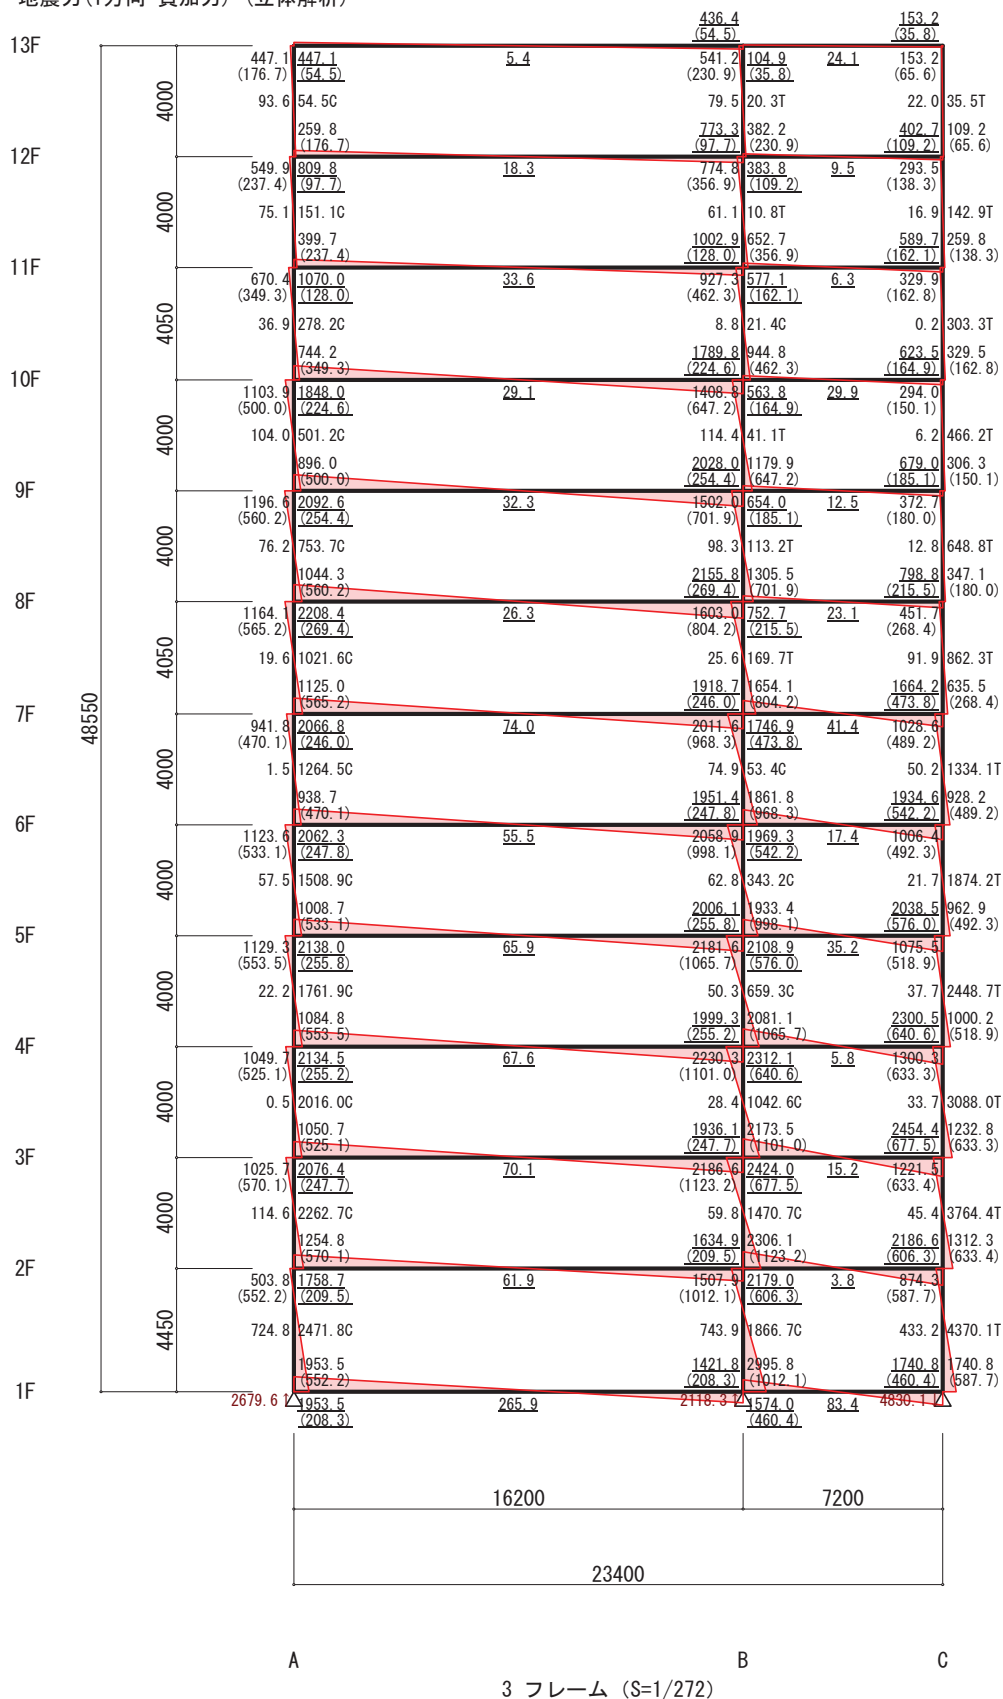

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

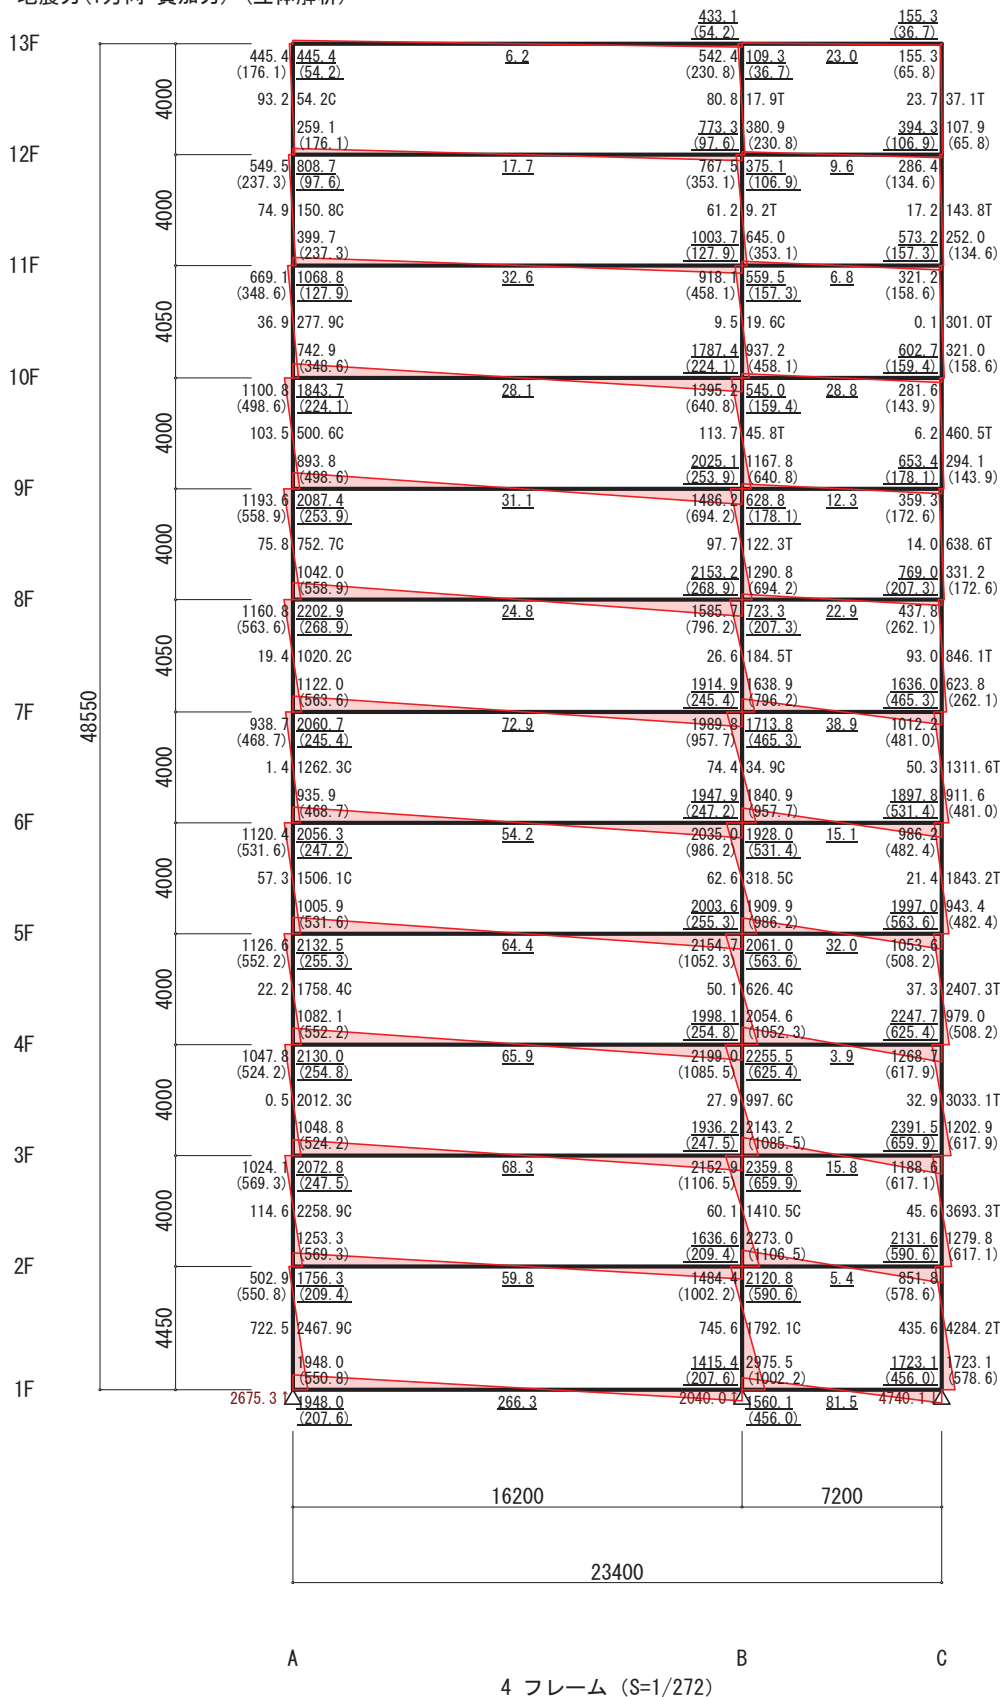

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

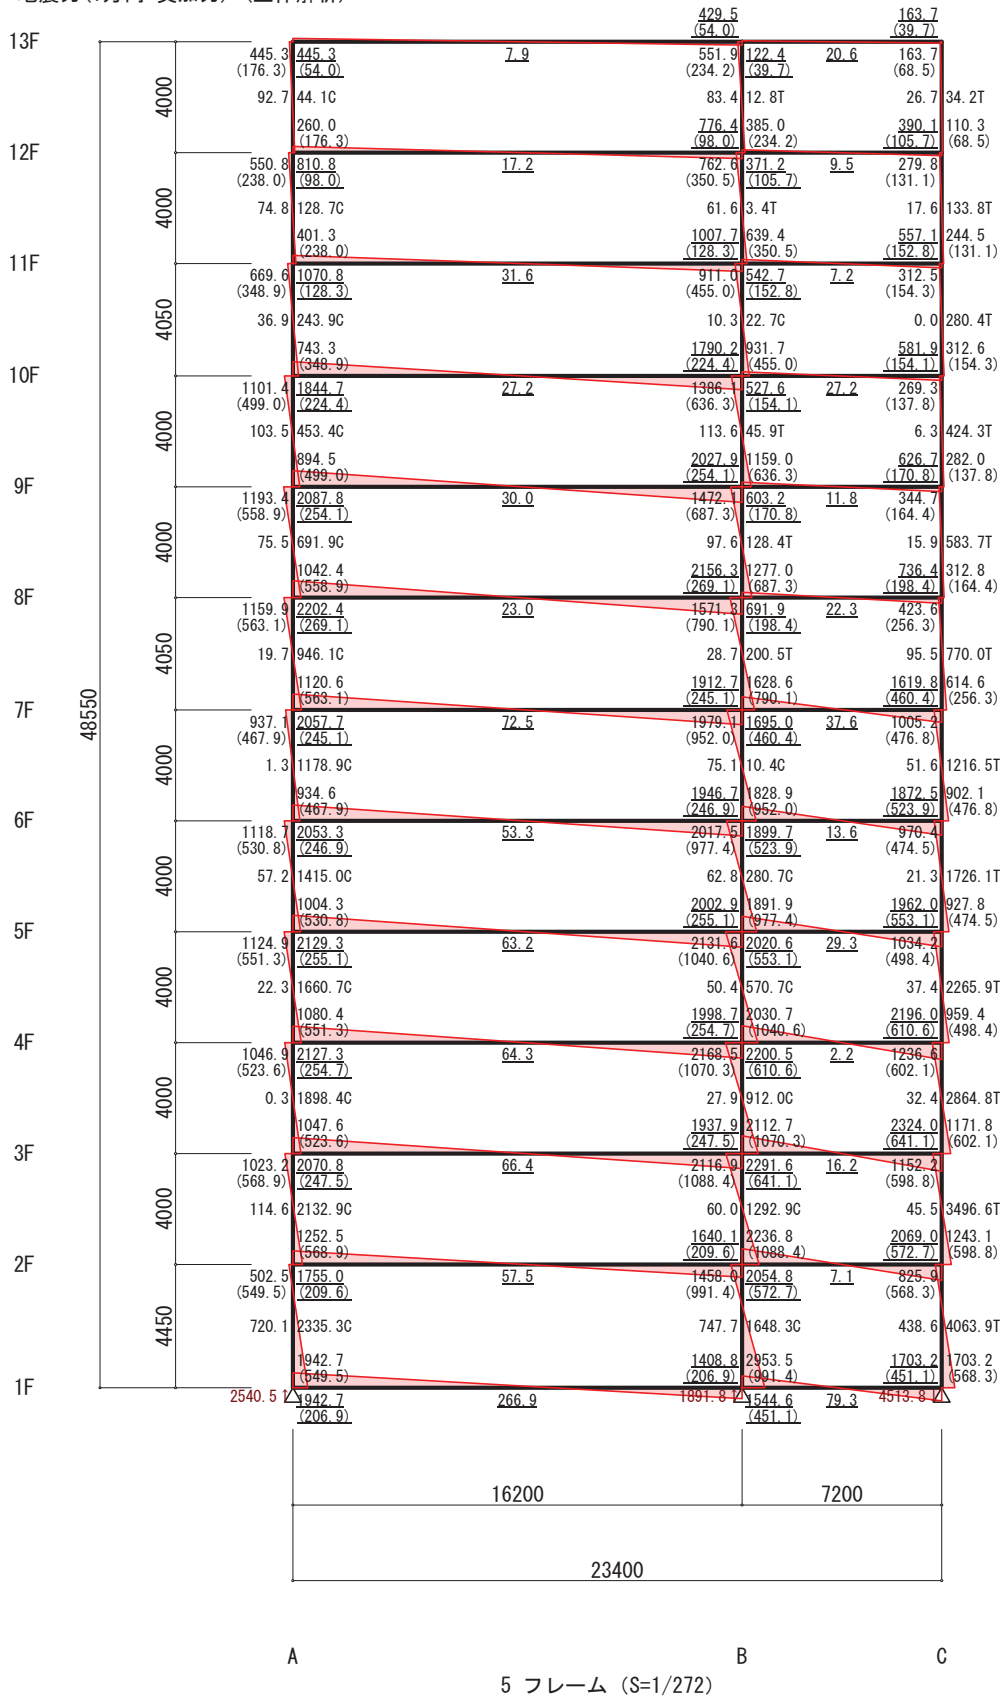

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

48550	13F	4000	403.9 (154.8)	403.9 (48.6)	10.3	544.2 (227.6)	383.3 (48.6)	161.0 (48.1)	12.3	185.7 (78.0)	
			94.2	58.6C		89.1	0.8T		29.6	53.8T	
	12F	4000	510.7 (221.3)	215.4 (154.8)	15.9	694.2 (87.7)	366.1 (227.6)	411.4 (113.2)	3.7	285.0 (133.2)	126.4 (78.0)
			68.0	161.0C		58.3	24.4C		18.6	174.3T	
	11F	4050	551.9 (272.3)	374.6 (221.3)	25.8	874.9 (111.2)	615.5 (336.9)	567.4 (156.3)	4.6	319.5 (159.2)	247.8 (133.2)
			0.5	286.7C		15.9	69.1C		2.8	337.8T	
	10F	4000	446.6 (215.5)	551.0 (272.3)	19.3	997.5 (120.8)	785.8 (395.9)	613.3 (169.9)	1.6	288.2 (144.6)	325.2 (159.2)
			15.5	424.7C		26.5	118.0C		1.1	519.4T	
	9F	4000	625.0 (293.4)	415.6 (215.5)	15.4	1009.8 (126.6)	730.2 (378.4)	662.3 (184.5)	1.8	371.9 (185.4)	290.3 (144.6)
			38.2	569.8C		24.6	176.6C		1.1	717.2T	
	8F	4050	566.6 (306.4)	548.6 (293.4)	20.2	1074.8 (135.2)	896.4 (460.5)	727.9 (202.6)	1.5	358.1 (191.4)	369.8 (185.4)
			53.9	722.8C		40.6	246.5C		29.5	933.6T	
	7F	4000	376.9 (209.9)	674.5 (306.4)	14.2	1023.0 (128.1)	990.4 (469.0)	711.6 (199.1)	5.2	294.6 (160.2)	417.0 (191.4)
			42.8	868.8C		36.2	323.2C		25.8	1148.4T	
	6F	4000	558.1 (268.6)	462.6 (209.9)	10.9	998.8 (124.7)	826.9 (395.4)	711.3 (199.3)	6.1	365.0 (188.6)	346.3 (160.2)
			20.9	1010.4C		1.4	405.7C		12.2	1363.9T	
5F	4000	546.5 (283.8)	516.4 (268.6)	13.1	1036.7 (129.6)	892.6 (447.0)	759.5 (213.0)	7.5	389.3 (188.6)	389.3 (188.6)	
		21.1	1155.0C		27.5	497.8C		16.0	1591.7T		
4F	4000	470.7 (257.5)	588.7 (283.8)	12.5	1034.5 (129.3)	973.4 (473.0)	807.0 (224.8)	2.4	404.8 (219.0)	402.2 (193.1)	
		44.2	1304.9C		58.9	607.5C		33.2	1829.8T		
3F	4000	559.1 (257.5)	559.1 (257.5)	13.3	999.1 (125.0)	990.8 (465.9)	811.9 (225.4)	0.5	340.7 (207.8)	471.2 (219.0)	
		466.5 (305.0)	143.4	1446.2C		118.5	719.9C		74.8	2065.9T	
2F	4450	142.5 (404.2)	753.4 (305.0)	7.1	881.6 (109.7)	1056.3 (468.9)	749.6 (208.0)	0.9	259.2 (353.6)	490.4 (207.8)	
		756.9	1565.9C		895.0	825.0C		527.6	2280.3T		
1F		1742.8	1656.3 (404.2)	253.0	1150.2 (173.2)	2363.1 (459.8)	1314.4 (351.0)	50.7	2633.6	1314.4 (353.6)	
			16200				7200				
			23400								
A							B				
			6 フレーム (S=1/272)								C

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-126.0	-2.8	51.3	79.9	44.1	0.0	0.0
	2	3	-64.5	66.2	44.5	60.0	60.5	0.0	0.0
	3	4	-72.6	70.7	38.2	60.5	60.0	0.0	0.0
	4	5	-67.9	62.6	44.5	61.0	59.5	0.0	0.0
	5	6	0.8	123.5	51.6	44.7	79.2	0.0	0.0
12F	1	2	-182.3	-29.1	45.6	96.5	37.8	0.0	0.0
	2	3	-80.4	67.6	45.1	67.2	63.7	0.0	0.0
	3	4	-79.3	76.4	41.3	65.8	65.0	0.0	0.0
	4	5	-70.3	77.6	45.2	64.4	66.5	0.0	0.0
	5	6	25.9	178.7	45.8	38.8	95.6	0.0	0.0
11F	1	2	-165.6	-17.5	48.2	92.6	41.7	0.0	0.0
	2	3	-79.7	68.3	45.1	67.0	63.9	0.0	0.0
	3	4	-79.2	76.7	41.1	65.8	65.1	0.0	0.0
	4	5	-70.7	77.3	45.1	64.5	66.4	0.0	0.0
	5	6	14.7	162.5	48.3	42.5	91.8	0.0	0.0
10F	1	2	-179.6	-26.1	45.5	95.7	38.6	0.0	0.0
	2	3	-84.8	63.7	46.1	69.0	63.2	0.0	0.0
	3	4	-79.9	76.5	42.2	66.6	65.6	0.0	0.0
	4	5	-67.0	81.5	46.1	64.1	68.1	0.0	0.0
	5	6	23.1	176.2	45.7	39.5	94.9	0.0	0.0
9F	1	2	-183.6	-27.5	44.2	96.5	37.9	0.0	0.0
	2	3	-88.8	62.4	44.8	69.8	62.4	0.0	0.0
	3	4	-80.4	76.7	41.8	66.6	65.6	0.0	0.0
	4	5	-65.9	85.2	44.8	63.4	68.8	0.0	0.0
	5	6	24.3	180.1	44.3	38.8	95.5	0.0	0.0
8F	1	2	-170.6	-15.7	44.8	93.0	41.3	0.0	0.0
	2	3	-87.5	63.9	44.6	69.4	62.8	0.0	0.0
	3	4	-80.8	76.7	41.6	66.7	65.5	0.0	0.0
	4	5	-67.7	83.7	44.6	63.9	68.3	0.0	0.0
	5	6	12.1	166.6	45.0	42.3	92.0	0.0	0.0
7F	1	2	-171.0	-13.9	43.7	92.9	41.5	0.0	0.0
	2	3	-104.7	54.6	49.5	78.0	64.1	0.0	0.0
	3	4	-86.6	77.5	47.1	72.3	69.7	0.0	0.0
	4	5	-63.6	95.1	49.8	66.6	75.4	0.0	0.0
	5	6	9.0	165.4	44.0	42.9	91.4	0.0	0.0
6F	1	2	-164.6	-6.5	43.2	90.9	43.4	0.0	0.0
	2	3	-108.1	54.5	47.9	78.5	63.6	0.0	0.0
	3	4	-88.4	78.1	45.9	72.4	69.6	0.0	0.0
	4	5	-64.6	97.5	48.1	66.5	75.6	0.0	0.0
	5	6	1.0	158.7	43.4	45.0	89.3	0.0	0.0
5F	1	2	-149.2	8.5	43.4	86.7	47.6	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	2	3	-104.3	60.5	46.8	77.1	64.9	0.0	0.0
	3	4	-87.4	79.4	45.8	72.1	69.9	0.0	0.0
	4	5	-68.4	95.9	47.0	67.2	74.8	0.0	0.0
	5	6	-12.8	144.5	43.6	48.9	85.5	0.0	0.0
4F	1	2	-172.9	-10.0	47.7	96.4	45.6	0.0	0.0
	2	3	-91.5	69.5	48.6	74.1	68.0	0.0	0.0
	3	4	-87.3	81.7	44.6	71.8	70.2	0.0	0.0
	4	5	-74.8	86.3	48.6	69.4	72.6	0.0	0.0
	5	6	5.2	167.6	48.0	47.0	95.0	0.0	0.0
3F	1	2	-147.7	16.0	47.3	89.3	52.7	0.0	0.0
	2	3	-91.3	74.1	46.4	73.4	68.6	0.0	0.0
	3	4	-86.4	82.9	44.5	71.5	70.5	0.0	0.0
	4	5	-77.4	88.0	46.5	69.5	72.5	0.0	0.0
	5	6	-19.0	144.3	47.5	53.6	88.4	0.0	0.0
2F	1	2	-119.5	53.9	47.7	83.0	64.8	0.0	0.0
	2	3	-90.6	83.3	47.4	74.9	72.9	0.0	0.0
	3	4	-89.8	88.0	45.5	74.2	73.7	0.0	0.0
	4	5	-85.0	88.9	47.5	73.4	74.5	0.0	0.0
	5	6	-55.3	117.9	47.8	65.2	82.6	0.0	0.0
1F	1	2	-80.7	251.1	169.6	146.8	194.1	0.0	0.0
	2	3	-249.7	211.2	105.1	175.8	165.1	0.0	0.0
	3	4	-215.2	214.5	120.7	170.5	170.3	0.0	0.0
	4	5	-211.9	249.1	105.1	165.3	175.6	0.0	0.0
	5	6	-251.8	79.8	169.7	194.3	146.5	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	267.3	200.5	33.4	-65.0	65.0	0.0	0.0
	2	3	265.1	241.4	11.8	-70.3	70.3	0.0	0.0
	3	4	244.5	244.5	-0.0	-67.9	67.9	0.0	0.0
	4	5	241.3	264.9	-11.8	-70.3	70.3	0.0	0.0
	5	6	200.6	267.4	-33.4	-65.0	65.0	0.0	0.0
12F	1	2	608.3	536.9	35.7	-159.1	159.1	0.0	0.0
	2	3	498.4	491.7	3.3	-137.5	137.5	0.0	0.0
	3	4	510.3	510.3	-0.0	-141.7	141.7	0.0	0.0
	4	5	491.6	498.3	-3.3	-137.5	137.5	0.0	0.0
	5	6	537.1	608.4	-35.7	-159.1	159.1	0.0	0.0
11F	1	2	884.4	785.0	49.7	-231.9	231.9	0.0	0.0
	2	3	647.1	648.3	-0.6	-179.9	179.9	0.0	0.0
	3	4	674.7	674.7	-0.0	-187.4	187.4	0.0	0.0
	4	5	648.2	646.9	0.6	-179.9	179.9	0.0	0.0
	5	6	785.1	884.5	-49.7	-231.9	231.9	0.0	0.0
10F	1	2	987.1	875.7	55.7	-258.7	258.7	0.0	0.0
	2	3	941.3	924.8	8.3	-259.2	259.2	0.0	0.0
	3	4	948.8	948.8	-0.0	-263.6	263.6	0.0	0.0
	4	5	924.7	941.2	-8.2	-259.1	259.1	0.0	0.0
	5	6	875.8	987.2	-55.7	-258.7	258.7	0.0	0.0
9F	1	2	1092.7	1001.4	45.6	-290.9	290.9	0.0	0.0
	2	3	1060.0	1052.4	3.8	-293.4	293.4	0.0	0.0
	3	4	1087.4	1087.4	-0.0	-302.0	302.0	0.0	0.0
	4	5	1052.3	1059.8	-3.8	-293.4	293.4	0.0	0.0
	5	6	1001.6	1092.8	-45.6	-290.9	290.9	0.0	0.0
8F	1	2	1194.8	1096.7	49.0	-318.3	318.3	0.0	0.0
	2	3	1124.1	1128.4	-2.2	-312.8	312.8	0.0	0.0
	3	4	1177.6	1177.6	-0.0	-327.1	327.1	0.0	0.0
	4	5	1128.3	1123.9	2.2	-312.8	312.8	0.0	0.0
	5	6	1096.8	1194.9	-49.0	-318.3	318.3	0.0	0.0
7F	1	2	1022.1	899.2	61.5	-266.9	266.9	0.0	0.0
	2	3	1796.7	1680.1	58.3	-482.9	482.9	0.0	0.0
	3	4	1686.6	1686.7	-0.0	-468.5	468.5	0.0	0.0
	4	5	1679.8	1796.5	-58.3	-482.8	482.8	0.0	0.0
	5	6	899.3	1022.2	-61.4	-266.9	266.9	0.0	0.0
6F	1	2	970.5	894.4	38.0	-259.0	259.0	0.0	0.0
	2	3	1847.0	1765.3	40.9	-501.7	501.7	0.0	0.0
	3	4	1799.3	1799.3	-0.0	-499.8	499.8	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	4	5	1765.1	1846.8	-40.9	-501.6	501.6	0.0	0.0
	5	6	894.5	970.6	-38.0	-259.0	259.0	0.0	0.0
5F	1	2	1053.6	959.7	47.0	-279.6	279.6	0.0	0.0
	2	3	1877.3	1776.8	50.2	-507.5	507.5	0.0	0.0
	3	4	1779.0	1779.0	-0.0	-494.2	494.2	0.0	0.0
	4	5	1776.6	1877.1	-50.2	-507.5	507.5	0.0	0.0
	5	6	959.8	1053.7	-47.0	-279.6	279.6	0.0	0.0
4F	1	2	1696.0	1553.2	71.4	-451.3	451.3	0.0	0.0
	2	3	1651.1	1652.1	-0.5	-458.8	458.8	0.0	0.0
	3	4	1717.4	1717.4	-0.0	-477.1	477.1	0.0	0.0
	4	5	1651.9	1650.9	0.5	-458.7	458.7	0.0	0.0
	5	6	1553.3	1696.1	-71.4	-451.3	451.3	0.0	0.0
3F	1	2	1752.6	1599.7	76.5	-465.6	465.6	0.0	0.0
	2	3	1629.2	1621.5	3.8	-451.5	451.5	0.0	0.0
	3	4	1656.6	1656.6	-0.0	-460.2	460.2	0.0	0.0
	4	5	1621.4	1629.1	-3.8	-451.5	451.5	0.0	0.0
	5	6	1599.8	1752.7	-76.5	-465.6	465.6	0.0	0.0
2F	1	2	1651.6	1508.1	71.7	-438.8	438.8	0.0	0.0
	2	3	1480.7	1479.8	0.4	-411.2	411.2	0.0	0.0
	3	4	1500.2	1500.2	-0.0	-416.7	416.7	0.0	0.0
	4	5	1479.8	1480.6	-0.4	-411.2	411.2	0.0	0.0
	5	6	1508.1	1651.6	-71.7	-438.8	438.8	0.0	0.0
1F	1	2	1717.7	1295.1	211.3	-418.4	418.4	0.0	0.0
	2	3	1032.5	1109.6	-38.6	-297.5	297.5	0.0	0.0
	3	4	1168.3	1168.3	0.0	-324.5	324.5	0.0	0.0
	4	5	1109.6	1032.4	38.6	-297.5	297.5	0.0	0.0
	5	6	1295.1	1717.7	-211.3	-418.5	418.5	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-267.3	-200.5	-33.4	65.0	-65.0	0.0	0.0
	2	3	-265.1	-241.4	-11.8	70.3	-70.3	0.0	0.0
	3	4	-244.5	-244.5	0.0	67.9	-67.9	0.0	0.0
	4	5	-241.3	-264.9	11.8	70.3	-70.3	0.0	0.0
	5	6	-200.6	-267.4	33.4	65.0	-65.0	0.0	0.0
12F	1	2	-608.3	-536.9	-35.7	159.1	-159.1	0.0	0.0
	2	3	-498.4	-491.7	-3.3	137.5	-137.5	0.0	0.0
	3	4	-510.3	-510.3	0.0	141.7	-141.7	0.0	0.0
	4	5	-491.6	-498.3	3.3	137.5	-137.5	0.0	0.0
	5	6	-537.1	-608.4	35.7	159.1	-159.1	0.0	0.0
11F	1	2	-884.4	-785.0	-49.7	231.9	-231.9	0.0	0.0
	2	3	-647.1	-648.3	0.6	179.9	-179.9	0.0	0.0
	3	4	-674.7	-674.7	0.0	187.4	-187.4	0.0	0.0
	4	5	-648.2	-646.9	-0.6	179.9	-179.9	0.0	0.0
	5	6	-785.1	-884.5	49.7	231.9	-231.9	0.0	0.0
10F	1	2	-987.1	-875.7	-55.7	258.7	-258.7	0.0	0.0
	2	3	-941.3	-924.8	-8.3	259.2	-259.2	0.0	0.0
	3	4	-948.8	-948.8	0.0	263.6	-263.6	0.0	0.0
	4	5	-924.7	-941.2	8.2	259.1	-259.1	0.0	0.0
	5	6	-875.8	-987.2	55.7	258.7	-258.7	0.0	0.0
9F	1	2	-1092.7	-1001.4	-45.6	290.9	-290.9	0.0	0.0
	2	3	-1060.0	-1052.4	-3.8	293.4	-293.4	0.0	0.0
	3	4	-1087.4	-1087.4	0.0	302.0	-302.0	0.0	0.0
	4	5	-1052.3	-1059.8	3.8	293.4	-293.4	0.0	0.0
	5	6	-1001.6	-1092.8	45.6	290.9	-290.9	0.0	0.0
8F	1	2	-1194.8	-1096.7	-49.0	318.3	-318.3	0.0	0.0
	2	3	-1124.1	-1128.4	2.2	312.8	-312.8	0.0	0.0
	3	4	-1177.6	-1177.6	0.0	327.1	-327.1	0.0	0.0
	4	5	-1128.3	-1123.9	-2.2	312.8	-312.8	0.0	0.0
	5	6	-1096.8	-1194.9	49.0	318.3	-318.3	0.0	0.0
7F	1	2	-1022.1	-899.2	-61.5	266.9	-266.9	0.0	0.0
	2	3	-1796.7	-1680.1	-58.3	482.9	-482.9	0.0	0.0
	3	4	-1686.6	-1686.7	0.0	468.5	-468.5	0.0	0.0
	4	5	-1679.8	-1796.5	58.3	482.8	-482.8	0.0	0.0
	5	6	-899.3	-1022.2	61.4	266.9	-266.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	1	2	-970.5	-894.4	-38.0	259.0	-259.0	0.0	0.0
	2	3	-1847.0	-1765.3	-40.9	501.7	-501.7	0.0	0.0
	3	4	-1799.3	-1799.3	0.0	499.8	-499.8	0.0	0.0
	4	5	-1765.1	-1846.8	40.9	501.6	-501.6	0.0	0.0
	5	6	-894.5	-970.6	38.0	259.0	-259.0	0.0	0.0
5F	1	2	-1053.6	-959.7	-47.0	279.6	-279.6	0.0	0.0
	2	3	-1877.3	-1776.8	-50.2	507.5	-507.5	0.0	0.0
	3	4	-1779.0	-1779.0	0.0	494.2	-494.2	0.0	0.0
	4	5	-1776.6	-1877.1	50.2	507.5	-507.5	0.0	0.0
	5	6	-959.8	-1053.7	47.0	279.6	-279.6	0.0	0.0
4F	1	2	-1696.0	-1553.2	-71.4	451.3	-451.3	0.0	0.0
	2	3	-1651.1	-1652.1	0.5	458.8	-458.8	0.0	0.0
	3	4	-1717.4	-1717.4	0.0	477.1	-477.1	0.0	0.0
	4	5	-1651.9	-1650.9	-0.5	458.7	-458.7	0.0	0.0
	5	6	-1553.3	-1696.1	71.4	451.3	-451.3	0.0	0.0
3F	1	2	-1752.6	-1599.7	-76.5	465.6	-465.6	0.0	0.0
	2	3	-1629.2	-1621.5	-3.8	451.5	-451.5	0.0	0.0
	3	4	-1656.6	-1656.6	0.0	460.2	-460.2	0.0	0.0
	4	5	-1621.4	-1629.1	3.8	451.5	-451.5	0.0	0.0
	5	6	-1599.8	-1752.7	76.5	465.6	-465.6	0.0	0.0
2F	1	2	-1651.6	-1508.1	-71.7	438.8	-438.8	0.0	0.0
	2	3	-1480.7	-1479.8	-0.4	411.2	-411.2	0.0	0.0
	3	4	-1500.2	-1500.2	0.0	416.7	-416.7	0.0	0.0
	4	5	-1479.8	-1480.6	0.4	411.2	-411.2	0.0	0.0
	5	6	-1508.1	-1651.6	71.7	438.8	-438.8	0.0	0.0
1F	1	2	-1717.7	-1295.1	-211.3	418.4	-418.4	0.0	0.0
	2	3	-1032.5	-1109.6	38.6	297.5	-297.5	0.0	0.0
	3	4	-1168.3	-1168.3	-0.0	324.5	-324.5	0.0	0.0
	4	5	-1109.6	-1032.4	-38.6	297.5	-297.5	0.0	0.0
	5	6	-1295.1	-1717.7	211.3	418.5	-418.5	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	126.0	99.9	-13.0	-56.5	56.5	-357.8	357.8
		2	67.3	57.8	-4.8	-31.3	31.3	-521.5	521.5
		3	6.4	6.2	-0.1	-3.1	3.1	-539.1	539.1
		4	-2.7	-2.9	-0.1	1.4	-1.4	-539.1	539.1
		5	-63.4	-54.4	4.5	29.5	-29.5	-521.8	521.8
		6	-123.5	-97.8	12.8	55.3	-55.3	-357.6	357.6
11F	12F	1	82.4	82.3	-0.1	-41.2	41.2	-764.4	764.4
		2	51.7	49.0	-1.3	-25.2	25.2	-993.7	993.7
		3	5.5	5.5	-0.0	-2.8	2.8	-1036.0	1036.0
		4	-3.2	-3.0	0.1	1.5	-1.5	-1036.3	1036.3
		5	-49.1	-46.4	1.3	23.9	-23.9	-994.7	994.7
		6	-80.9	-80.7	0.1	40.4	-40.4	-763.8	763.8
10F	11F	1	83.3	74.2	-4.6	-38.9	38.9	-1166.2	1166.2
		2	48.1	44.2	-2.0	-22.8	22.8	-1466.3	1466.3
		3	5.4	5.8	0.2	-2.8	2.8	-1529.7	1529.7
		4	-3.1	-3.3	-0.1	1.6	-1.6	-1530.4	1530.4
		5	-45.6	-41.8	1.9	21.6	-21.6	-1468.0	1468.0
		6	-81.8	-72.8	4.5	38.2	-38.2	-1165.2	1165.2
9F	10F	1	105.4	96.5	-4.5	-50.5	50.5	-1576.5	1576.5
		2	66.7	61.7	-2.5	-32.1	32.1	-1957.1	1957.1
		3	10.4	9.8	-0.3	-5.0	5.0	-2043.3	2043.3
		4	-6.2	-5.7	0.2	3.0	-3.0	-2044.0	2044.0
		5	-62.8	-57.9	2.5	30.2	-30.2	-1959.0	1959.0
		6	-103.4	-94.5	4.5	49.5	-49.5	-1575.1	1575.1
8F	9F	1	87.1	88.0	0.5	-43.8	43.8	-1990.7	1990.7
		2	54.6	53.6	-0.5	-27.0	27.0	-2451.9	2451.9
		3	8.2	7.6	-0.3	-3.9	3.9	-2560.4	2560.4
		4	-5.0	-4.7	0.2	2.4	-2.4	-2560.8	2560.8
		5	-51.6	-50.8	0.4	25.6	-25.6	-2453.6	2453.6
		6	-85.6	-86.7	-0.6	43.1	-43.1	-1988.7	1988.7
7F	8F	1	82.5	76.9	-2.8	-39.4	39.4	-2400.9	2400.9
		2	49.6	46.8	-1.4	-23.8	23.8	-2948.4	2948.4

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	9.4	10.6	0.6	-4.9	4.9	-3076.4	3076.4
		4	-4.3	-5.3	-0.5	2.4	-2.4	-3076.6	3076.6
		5	-45.0	-42.5	1.3	21.6	-21.6	-2950.2	2950.2
		6	-79.9	-75.2	2.4	38.3	-38.3	-2398.2	2398.2
6F	7F	1	94.1	90.1	-2.0	-46.1	46.1	-2814.6	2814.6
		2	71.8	61.8	-5.0	-33.4	33.4	-3459.7	3459.7
		3	21.3	18.3	-1.5	-9.9	9.9	-3604.9	3604.9
		4	-8.6	-6.9	0.9	3.9	-3.9	-3605.5	3605.5
		5	-61.6	-52.6	4.5	28.6	-28.6	-3461.0	3461.0
		6	-90.3	-86.2	2.0	44.1	-44.1	-2811.1	2811.1
5F	6F	1	74.5	76.9	1.2	-37.9	37.9	-3229.0	3229.0
		2	52.9	47.4	-2.7	-25.1	25.1	-3976.2	3976.2
		3	15.6	15.0	-0.3	-7.7	7.7	-4135.8	4135.8
		4	-6.6	-5.4	0.6	3.0	-3.0	-4136.6	4136.6
		5	-45.9	-39.8	3.1	21.4	-21.4	-3976.6	3976.6
		6	-72.5	-73.5	-0.5	36.5	-36.5	-3224.5	3224.5
4F	5F	1	72.4	79.3	3.5	-37.9	37.9	-3637.6	3637.6
		2	48.4	49.6	0.6	-24.5	24.5	-4491.5	4491.5
		3	11.9	10.3	-0.8	-5.6	5.6	-4663.6	4663.6
		4	-5.6	-3.2	1.2	2.2	-2.2	-4664.5	4664.5
		5	-43.3	-43.2	0.1	21.6	-21.6	-4491.3	4491.3
		6	-71.0	-75.7	-2.3	36.7	-36.7	-3632.3	3632.3
3F	4F	1	93.6	81.2	-6.2	-43.7	43.7	-4055.5	4055.5
		2	52.0	43.1	-4.4	-23.8	23.8	-4999.7	4999.7
		3	7.5	7.4	-0.0	-3.7	3.7	-5192.1	5192.1
		4	-3.7	-2.7	0.5	1.6	-1.6	-5193.1	5193.1
		5	-48.3	-38.6	4.8	21.7	-21.7	-4999.8	4999.8
		6	-91.9	-78.5	6.7	42.6	-42.6	-4049.1	4049.1
2F	3F	1	66.5	56.1	-5.2	-30.6	30.6	-4466.0	4466.0
		2	32.3	27.6	-2.3	-15.0	15.0	-5511.5	5511.5
		3	4.9	4.0	-0.5	-2.2	2.2	-5718.2	5718.2
		4	-2.7	-1.0	0.9	0.9	-0.9	-5719.3	5719.3
		5	-30.3	-24.9	2.7	13.8	-13.8	-5511.9	5511.9
		6	-65.8	-54.3	5.8	30.0	-30.0	-4458.9	4458.9
1F	2F	1	63.4	80.7	8.6	-32.4	32.4	-4879.4	4879.4
		2	9.1	-1.4	-5.2	-1.7	1.7	-6032.1	6032.1
		3	2.5	4.0	0.7	-1.4	1.4	-6245.9	6245.9
		4	-2.1	-2.6	-0.3	1.0	-1.0	-6247.3	6247.3
		5	-8.7	2.8	5.7	1.3	-1.3	-6032.8	6032.8
		6	-63.6	-79.8	-8.1	32.2	-32.2	-4872.0	4872.0

* A フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-267.3	-158.0	54.7	106.3	-106.3	70.4	-70.4
		2	-465.5	-350.0	57.8	203.9	-203.9	7.9	-7.9
		3	-485.9	-375.9	55.0	215.4	-215.4	-1.6	1.6
		4	-485.8	-375.8	55.0	215.4	-215.4	1.8	-1.8
		5	-465.5	-350.0	57.8	203.9	-203.9	-8.2	8.2
		6	-267.4	-158.0	54.7	106.4	-106.4	-70.4	70.4
11F	12F	1	-450.3	-346.1	52.1	199.1	-199.1	237.6	-237.6
		2	-685.4	-591.4	47.0	319.2	-319.2	-8.9	8.9
		3	-626.1	-560.1	33.0	296.6	-296.6	4.1	-4.1
		4	-626.1	-560.1	33.0	296.5	-296.5	-3.8	3.8
		5	-685.4	-591.4	47.0	319.2	-319.2	8.7	-8.7
		6	-450.4	-346.1	52.1	199.1	-199.1	-237.6	237.6
10F	11F	1	-538.4	-508.9	14.8	258.6	-258.6	479.3	-479.3
		2	-840.7	-811.9	14.4	408.0	-408.0	-55.1	55.1
		3	-762.8	-793.9	-15.5	384.4	-384.4	13.4	-13.4
		4	-762.8	-793.8	-15.5	384.3	-384.3	-13.1	13.1
		5	-840.7	-811.9	14.4	408.0	-408.0	54.8	-54.8
		6	-538.4	-508.9	14.8	258.6	-258.6	-479.2	479.2
9F	10F	1	-478.2	-442.5	17.9	230.2	-230.2	747.0	-747.0
		2	-1005.1	-938.5	33.3	485.9	-485.9	-46.0	46.0
		3	-1079.7	-998.0	40.9	519.4	-519.4	20.5	-20.5
		4	-1079.7	-997.9	40.9	519.4	-519.4	-20.1	20.1

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	5	-1005.1	-938.5	33.3	485.9	-485.9	45.7	-45.7
		6	-478.3	-442.6	17.9	230.2	-230.2	-747.0	747.0
8F	9F	1	-650.2	-607.4	21.4	314.4	-314.4	1046.5	-1046.5
		2	-1122.9	-1090.4	16.2	553.3	-553.3	-34.4	34.4
		3	-1141.8	-1089.1	26.3	557.7	-557.7	32.0	-32.0
		4	-1141.8	-1089.1	26.3	557.7	-557.7	-31.7	31.7
		5	-1122.9	-1090.4	16.2	553.3	-553.3	34.2	-34.2
		6	-650.3	-607.4	21.4	314.4	-314.4	-1046.5	1046.5
7F	8F	1	-587.4	-727.1	-69.9	324.6	-324.6	1375.6	-1375.6
		2	-1130.4	-1319.4	-94.5	604.9	-604.9	-28.1	28.1
		3	-1216.9	-1503.1	-143.1	671.6	-671.6	50.0	-50.0
		4	-1216.8	-1503.0	-143.1	671.6	-671.6	-49.8	49.8
		5	-1130.3	-1319.3	-94.5	604.9	-604.9	27.9	-27.9
6F	7F	6	-587.5	-727.2	-69.9	324.6	-324.6	-1375.5	1375.5
		1	-295.0	-430.0	-67.5	181.3	-181.3	1657.1	-1657.1
		2	-1376.6	-1296.0	40.3	668.2	-668.2	204.2	-204.2
		3	-1863.6	-1710.0	76.8	893.4	-893.4	40.6	-40.6
		4	-1863.5	-1709.9	76.8	893.3	-893.3	-40.2	40.2
		5	-1376.5	-1296.0	40.3	668.1	-668.1	-204.7	204.7
5F	6F	6	-295.0	-430.1	-67.5	181.3	-181.3	-1657.0	1657.0
		1	-540.4	-507.2	16.6	261.9	-261.9	1932.5	-1932.5
		2	-1445.4	-1353.3	46.0	699.7	-699.7	465.7	-465.7
		3	-1854.5	-1765.1	44.7	904.9	-904.9	44.6	-44.6
		4	-1854.4	-1765.0	44.7	904.9	-904.9	-44.2	44.2
		5	-1445.3	-1353.3	46.0	699.6	-699.6	-466.3	466.3
4F	5F	6	-540.5	-507.2	16.6	261.9	-261.9	-1932.4	1932.4
		1	-546.5	-802.5	-128.0	337.2	-337.2	2229.5	-2229.5
		2	-1483.6	-1568.8	-42.6	763.1	-763.1	713.5	-713.5
		3	-1790.7	-1724.2	33.2	878.7	-878.7	37.6	-37.6
		4	-1790.6	-1724.1	33.2	878.7	-878.7	-37.1	37.1
		5	-1483.6	-1568.8	-42.6	763.1	-763.1	-714.3	714.3
3F	4F	6	-546.5	-802.5	-128.0	337.3	-337.3	-2229.5	2229.5
		1	-893.5	-851.9	20.8	436.4	-436.4	2698.3	-2698.3
		2	-1635.4	-1568.3	33.6	800.9	-800.9	741.0	-741.0
		3	-1645.3	-1590.3	27.5	808.9	-808.9	62.3	-62.3
		4	-1645.2	-1590.2	27.5	808.9	-808.9	-61.9	61.9
		5	-1635.4	-1568.3	33.6	800.9	-800.9	-742.1	742.1
2F	3F	6	-893.6	-852.0	20.8	436.4	-436.4	-2698.4	2698.4
		1	-900.7	-961.2	-30.2	465.5	-465.5	3180.5	-3180.5
		2	-1660.5	-1665.8	-2.6	831.6	-831.6	745.9	-745.9
		3	-1687.8	-1681.6	3.1	842.4	-842.4	77.1	-77.1
		4	-1687.8	-1681.5	3.1	842.3	-842.3	-76.8	76.8
		5	-1660.5	-1665.8	-2.6	831.6	-831.6	-747.1	747.1
1F	2F	6	-900.8	-961.2	-30.2	465.5	-465.5	-3180.7	3180.7
		1	-690.4	-1717.7	-513.7	541.1	-541.1	3631.3	-3631.3
		2	-1323.0	-2327.6	-502.3	820.3	-820.3	731.5	-731.5
		3	-1298.5	-2278.0	-489.8	803.7	-803.7	87.0	-87.0
		4	-1298.4	-2278.0	-489.8	803.7	-803.7	-86.7	86.7
		5	-1323.0	-2327.6	-502.3	820.3	-820.3	-732.8	732.8
12F	13F	6	-690.4	-1717.7	-513.7	541.1	-541.1	-3631.5	3631.5
		1	267.3	158.0	-54.7	-106.3	106.3	-70.4	70.4
		2	465.5	350.0	-57.8	-203.9	203.9	-7.9	7.9
		3	485.9	375.9	-55.0	-215.4	215.4	1.6	-1.6
		4	485.8	375.8	-55.0	-215.4	215.4	-1.8	1.8
		5	465.5	350.0	-57.8	-203.9	203.9	8.2	-8.2
11F	12F	6	267.4	158.0	-54.7	-106.4	106.4	70.4	-70.4
		1	450.3	346.1	-52.1	-199.1	199.1	-237.6	237.6
		2	685.4	591.4	-47.0	-319.2	319.2	8.9	-8.9
		3	626.1	560.1	-33.0	-296.6	296.6	-4.1	4.1
		4	626.1	560.1	-33.0	-296.5	296.5	3.8	-3.8
		5	685.4	591.4	-47.0	-319.2	319.2	-8.7	8.7
11F	12F	6	450.4	346.1	-52.1	-199.1	199.1	237.6	-237.6

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	267.3	158.0	-54.7	-106.3	106.3	-70.4	70.4
		2	465.5	350.0	-57.8	-203.9	203.9	-7.9	7.9
		3	485.9	375.9	-55.0	-215.4	215.4	1.6	-1.6
		4	485.8	375.8	-55.0	-215.4	215.4	-1.8	1.8
		5	465.5	350.0	-57.8	-203.9	203.9	8.2	-8.2
		6	267.4	158.0	-54.7	-106.4	106.4	70.4	-70.4
11F	12F	1	450.3	346.1	-52.1	-199.1	199.1	-237.6	237.6
		2	685.4	591.4	-47.0	-319.2	319.2	8.9	-8.9
		3	626.1	560.1	-33.0	-296.6	296.6	-4.1	4.1
		4	626.1	560.1	-33.0	-296.5	296.5	3.8	-3.8
		5	685.4	591.4	-47.0	-319.2	319.2	-8.7	8.7
		6	450.4	346.1	-52.1	-199.1	199.1	237.6	-237.6

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	538.4	508.9	-14.8	-258.6	258.6	-479.3	479.3
		2	840.7	811.9	-14.4	-408.0	408.0	55.1	-55.1
		3	762.8	793.9	15.5	-384.4	384.4	-13.4	13.4
		4	762.8	793.8	15.5	-384.3	384.3	13.1	-13.1
		5	840.7	811.9	-14.4	-408.0	408.0	-54.8	54.8
		6	538.4	508.9	-14.8	-258.6	258.6	479.2	-479.2
9F	10F	1	478.2	442.5	-17.9	-230.2	230.2	-747.0	747.0
		2	1005.1	938.5	-33.3	-485.9	485.9	46.0	-46.0
		3	1079.7	998.0	-40.9	-519.4	519.4	-20.5	20.5
		4	1079.7	997.9	-40.9	-519.4	519.4	20.1	-20.1
		5	1005.1	938.5	-33.3	-485.9	485.9	-45.7	45.7
		6	478.3	442.6	-17.9	-230.2	230.2	747.0	-747.0
8F	9F	1	650.2	607.4	-21.4	-314.4	314.4	-1046.5	1046.5
		2	1122.9	1090.4	-16.2	-553.3	553.3	34.4	-34.4
		3	1141.8	1089.1	-26.3	-557.7	557.7	-32.0	32.0
		4	1141.8	1089.1	-26.3	-557.7	557.7	31.7	-31.7
		5	1122.9	1090.4	-16.2	-553.3	553.3	-34.2	34.2
		6	650.3	607.4	-21.4	-314.4	314.4	1046.5	-1046.5
7F	8F	1	587.4	727.1	69.9	-324.6	324.6	-1375.6	1375.6
		2	1130.4	1319.4	94.5	-604.9	604.9	28.1	-28.1
		3	1216.9	1503.1	143.1	-671.6	671.6	-50.0	50.0
		4	1216.8	1503.0	143.1	-671.6	671.6	49.8	-49.8
		5	1130.3	1319.3	94.5	-604.9	604.9	-27.9	27.9
		6	587.5	727.2	69.9	-324.6	324.6	1375.5	-1375.5
6F	7F	1	295.0	430.0	67.5	-181.3	181.3	-1657.1	1657.1
		2	1376.6	1296.0	-40.3	-668.2	668.2	-204.2	204.2
		3	1863.6	1710.0	-76.8	-893.4	893.4	-40.6	40.6
		4	1863.5	1709.9	-76.8	-893.3	893.3	40.2	-40.2
		5	1376.5	1296.0	-40.3	-668.1	668.1	204.7	-204.7
		6	295.0	430.1	67.5	-181.3	181.3	1657.0	-1657.0
5F	6F	1	540.4	507.2	-16.6	-261.9	261.9	-1932.5	1932.5
		2	1445.4	1353.3	-46.0	-699.7	699.7	-465.7	465.7
		3	1854.5	1765.1	-44.7	-904.9	904.9	-44.6	44.6
		4	1854.4	1765.0	-44.7	-904.9	904.9	44.2	-44.2
		5	1445.3	1353.3	-46.0	-699.6	699.6	466.3	-466.3
		6	540.5	507.2	-16.6	-261.9	261.9	1932.4	-1932.4
4F	5F	1	546.5	802.5	128.0	-337.2	337.2	-2229.5	2229.5
		2	1483.6	1568.8	42.6	-763.1	763.1	-713.5	713.5
		3	1790.7	1724.2	-33.2	-878.7	878.7	-37.6	37.6
		4	1790.6	1724.1	-33.2	-878.7	878.7	37.1	-37.1
		5	1483.6	1568.8	42.6	-763.1	763.1	714.3	-714.3
		6	546.5	802.5	128.0	-337.3	337.3	2229.5	-2229.5
3F	4F	1	893.5	851.9	-20.8	-436.4	436.4	-2698.3	2698.3
		2	1635.4	1568.3	-33.6	-800.9	800.9	-741.0	741.0
		3	1645.3	1590.3	-27.5	-808.9	808.9	-62.3	62.3
		4	1645.2	1590.2	-27.5	-808.9	808.9	61.9	-61.9
		5	1635.4	1568.3	-33.6	-800.9	800.9	742.1	-742.1
		6	893.6	852.0	-20.8	-436.4	436.4	2698.4	-2698.4
2F	3F	1	900.7	961.2	30.2	-465.5	465.5	-3180.5	3180.5
		2	1660.5	1665.8	2.6	-831.6	831.6	-745.9	745.9
		3	1687.8	1681.6	-3.1	-842.4	842.4	-77.1	77.1
		4	1687.8	1681.5	-3.1	-842.3	842.3	76.8	-76.8
		5	1660.5	1665.8	2.6	-831.6	831.6	747.1	-747.1
		6	900.8	961.2	30.2	-465.5	465.5	3180.7	-3180.7
1F	2F	1	690.4	1717.7	513.7	-541.1	541.1	-3631.3	3631.3
		2	1323.0	2327.6	502.3	-820.3	820.3	-731.5	731.5
		3	1298.5	2278.0	489.8	-803.7	803.7	-87.0	87.0
		4	1298.4	2278.0	489.8	-803.7	803.7	86.7	-86.7
		5	1323.0	2327.6	502.3	-820.3	820.3	732.8	-732.8
		6	690.4	1717.7	513.7	-541.1	541.1	3631.5	-3631.5

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-155.5	7.2	70.3	103.5	62.3	0.0	0.0
	2	3	-92.1	82.0	61.5	82.5	79.7	0.0	0.0
	3	4	-84.7	104.6	53.9	78.4	83.9	0.0	0.0
	4	5	-83.9	97.4	57.9	79.3	83.0	0.0	0.0
	5	6	-17.8	146.7	69.5	65.0	100.8	0.0	0.0
12F	1	2	-212.5	-54.3	46.2	105.2	31.1	0.0	0.0
	2	3	-86.4	59.0	49.4	70.2	62.7	0.0	0.0
	3	4	-64.9	91.2	44.1	62.8	70.1	0.0	0.0
	4	5	-57.4	92.3	47.3	61.6	71.3	0.0	0.0
	5	6	40.0	199.0	45.8	35.0	101.4	0.0	0.0
11F	1	2	-188.5	-38.3	50.2	99.7	36.7	0.0	0.0
	2	3	-86.4	59.5	49.2	70.2	62.7	0.0	0.0
	3	4	-65.8	90.2	44.1	63.1	69.8	0.0	0.0
	4	5	-58.7	91.9	46.8	61.8	71.1	0.0	0.0
	5	6	24.5	175.6	49.7	40.4	96.0	0.0	0.0
10F	1	2	-204.1	-47.2	46.8	103.1	33.3	0.0	0.0
	2	3	-95.1	50.6	50.5	73.3	60.9	0.0	0.0
	3	4	-61.2	94.0	45.7	62.6	71.7	0.0	0.0
	4	5	-50.1	101.4	47.6	60.0	74.2	0.0	0.0
	5	6	31.3	189.1	46.4	37.6	98.8	0.0	0.0
9F	1	2	-207.7	-48.1	45.5	103.7	32.6	0.0	0.0
	2	3	-100.3	49.6	48.4	74.2	60.1	0.0	0.0
	3	4	-61.9	95.1	44.9	62.5	71.7	0.0	0.0
	4	5	-47.8	106.3	46.3	59.0	75.2	0.0	0.0
	5	6	31.8	191.9	45.2	37.1	99.2	0.0	0.0
8F	1	2	-190.3	-32.3	46.3	99.1	37.3	0.0	0.0
	2	3	-97.8	52.7	48.1	73.4	60.8	0.0	0.0
	3	4	-63.6	94.3	44.4	62.9	71.4	0.0	0.0
	4	5	-50.8	103.7	46.1	59.8	74.5	0.0	0.0
	5	6	17.4	175.9	46.0	41.3	95.0	0.0	0.0
7F	1	2	-188.0	-27.3	44.9	98.1	38.3	0.0	0.0
	2	3	-121.7	32.8	54.9	84.4	59.7	0.0	0.0
	3	4	-52.9	106.0	52.7	64.6	79.4	0.0	0.0
	4	5	-34.5	129.7	50.1	58.8	85.2	0.0	0.0
	5	6	12.1	173.6	44.5	42.4	94.0	0.0	0.0
6F	1	2	-179.7	-18.2	44.5	95.7	40.7	0.0	0.0
	2	3	-124.4	35.8	52.1	84.3	59.7	0.0	0.0
	3	4	-56.4	107.4	50.2	64.9	79.1	0.0	0.0
	4	5	-34.4	132.4	48.7	58.4	85.6	0.0	0.0
	5	6	4.3	166.3	44.2	44.5	91.9	0.0	0.0
5F	1	2	-161.6	-0.6	44.8	90.7	45.6	0.0	0.0
	2	3	-118.2	45.1	50.6	82.2	61.9	0.0	0.0
	3	4	-61.3	103.6	49.7	66.1	77.9	0.0	0.0
	4	5	-44.2	124.8	47.7	60.8	83.2	0.0	0.0
	5	6	-11.0	150.4	44.5	48.8	87.5	0.0	0.0
4F	1	2	-187.1	-21.1	49.2	100.9	43.1	0.0	0.0
	2	3	-101.6	58.1	52.3	78.1	66.0	0.0	0.0
	3	4	-67.4	101.2	47.9	67.3	76.7	0.0	0.0
	4	5	-56.2	108.7	49.7	64.7	79.3	0.0	0.0
	5	6	6.5	173.3	48.8	47.0	97.0	0.0	0.0
3F	1	2	-158.4	7.9	49.0	92.9	51.1	0.0	0.0
	2	3	-99.6	66.1	49.3	76.7	67.4	0.0	0.0
	3	4	-72.7	97.2	47.2	68.6	75.4	0.0	0.0
	4	5	-64.6	104.6	47.6	66.5	77.6	0.0	0.0
	5	6	-18.7	148.2	48.7	54.0	90.0	0.0	0.0
2F	1	2	-124.9	46.1	46.7	83.0	61.1	0.0	0.0
	2	3	-91.9	76.1	48.2	74.2	69.8	0.0	0.0
	3	4	-79.7	93.0	45.8	70.2	73.9	0.0	0.0
	4	5	-75.5	94.5	47.1	69.4	74.7	0.0	0.0
	5	6	-52.0	119.3	46.6	62.7	81.4	0.0	0.0
1F	1	2	-91.0	320.1	225.5	175.7	239.3	0.0	0.0
	2	3	-318.5	268.4	137.6	214.5	200.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	3	4	-271.7	273.6	158.4	207.2	207.8	0.0	0.0
	4	5	-267.2	318.7	138.1	200.3	214.7	0.0	0.0
	5	6	-320.8	90.0	225.6	239.6	175.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	304.4	221.6	41.4	-73.1	73.1	0.0	0.0
	2	3	306.4	276.1	15.2	-80.9	80.9	0.0	0.0
	3	4	277.3	276.0	0.7	-76.9	76.9	0.0	0.0
	4	5	281.4	312.5	-15.6	-82.5	82.5	0.0	0.0
	5	6	217.3	302.1	-42.4	-72.1	72.1	0.0	0.0
12F	1	2	700.2	609.3	45.4	-181.9	181.9	0.0	0.0
	2	3	577.1	567.6	4.7	-159.0	159.0	0.0	0.0
	3	4	587.9	587.3	0.3	-163.2	163.2	0.0	0.0
	4	5	574.2	584.0	-4.9	-160.9	160.9	0.0	0.0
	5	6	605.2	697.0	-45.9	-180.9	180.9	0.0	0.0
11F	1	2	1008.3	883.8	62.3	-262.8	262.8	0.0	0.0
	2	3	742.3	742.1	0.1	-206.2	206.2	0.0	0.0
	3	4	771.1	770.4	0.4	-214.1	214.1	0.0	0.0
	4	5	748.2	748.9	-0.3	-207.9	207.9	0.0	0.0
	5	6	879.8	1005.4	-62.8	-261.8	261.8	0.0	0.0
10F	1	2	1111.4	974.0	68.7	-289.6	289.6	0.0	0.0
	2	3	1062.2	1040.9	10.7	-292.1	292.1	0.0	0.0
	3	4	1067.1	1066.1	0.5	-296.3	296.3	0.0	0.0
	4	5	1049.2	1071.0	-10.9	-294.5	294.5	0.0	0.0
	5	6	969.6	1108.0	-69.2	-288.6	288.6	0.0	0.0
9F	1	2	1226.4	1113.4	56.5	-325.0	325.0	0.0	0.0
	2	3	1194.4	1183.9	5.3	-330.3	330.3	0.0	0.0
	3	4	1223.2	1222.5	0.4	-339.7	339.7	0.0	0.0
	4	5	1192.4	1203.3	-5.4	-332.7	332.7	0.0	0.0
	5	6	1109.2	1223.1	-56.9	-323.9	323.9	0.0	0.0
8F	1	2	1360.4	1238.2	61.1	-360.9	360.9	0.0	0.0
	2	3	1281.0	1285.0	-2.0	-356.4	356.4	0.0	0.0
	3	4	1341.3	1340.6	0.3	-372.5	372.5	0.0	0.0
	4	5	1293.1	1289.4	1.9	-358.7	358.7	0.0	0.0
	5	6	1234.3	1357.3	-61.5	-359.9	359.9	0.0	0.0
7F	1	2	1231.6	1074.2	78.7	-320.2	320.2	0.0	0.0
	2	3	2121.8	1977.8	72.0	-569.4	569.4	0.0	0.0
	3	4	1981.6	1979.5	1.0	-550.2	550.2	0.0	0.0
	4	5	1992.2	2136.6	-72.2	-573.4	573.4	0.0	0.0
	5	6	1069.4	1228.0	-79.3	-319.1	319.1	0.0	0.0
6F	1	2	1207.1	1104.2	51.5	-321.0	321.0	0.0	0.0
	2	3	2241.0	2135.2	52.9	-607.8	607.8	0.0	0.0
	3	4	2168.3	2166.8	0.7	-602.1	602.1	0.0	0.0
	4	5	2149.3	2255.4	-53.0	-611.8	611.8	0.0	0.0
	5	6	1100.2	1203.9	-51.9	-320.0	320.0	0.0	0.0
5F	1	2	1316.8	1191.2	62.8	-348.3	348.3	0.0	0.0
	2	3	2293.8	2165.0	64.4	-619.3	619.3	0.0	0.0
	3	4	2160.3	2159.0	0.6	-599.9	599.9	0.0	0.0
	4	5	2176.6	2305.7	-64.5	-622.5	622.5	0.0	0.0
	5	6	1187.6	1314.0	-63.2	-347.4	347.4	0.0	0.0
4F	1	2	2115.2	1923.2	96.0	-560.9	560.9	0.0	0.0
	2	3	2035.8	2037.3	-0.7	-565.7	565.7	0.0	0.0
	3	4	2111.9	2110.9	0.5	-586.5	586.5	0.0	0.0
	4	5	2046.7	2045.7	0.5	-568.4	568.4	0.0	0.0
	5	6	1918.6	2111.6	-96.5	-559.7	559.7	0.0	0.0
3F	1	2	2181.5	1975.5	103.0	-577.4	577.4	0.0	0.0
	2	3	2004.5	1995.6	4.5	-555.6	555.6	0.0	0.0
	3	4	2034.9	2034.3	0.3	-565.2	565.2	0.0	0.0
	4	5	2002.2	2011.5	-4.6	-557.5	557.5	0.0	0.0
	5	6	1972.1	2178.8	-103.3	-576.5	576.5	0.0	0.0
2F	1	2	1978.5	1791.7	93.4	-523.6	523.6	0.0	0.0
	2	3	1756.3	1756.2	0.1	-487.8	487.8	0.0	0.0
	3	4	1779.4	1779.0	0.2	-494.2	494.2	0.0	0.0
	4	5	1759.7	1760.1	-0.2	-488.9	488.9	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
2F	5	6	1789.8	1977.1	-93.6	-523.2	523.2	0.0	0.0
1F	1	2	1935.3	1450.3	242.5	-470.2	470.2	0.0	0.0
	2	3	1158.8	1246.6	-43.9	-334.1	334.1	0.0	0.0
	3	4	1311.2	1311.4	-0.1	-364.3	364.3	0.0	0.0
	4	5	1247.1	1159.2	43.9	-334.2	334.2	0.0	0.0
	5	6	1450.4	1935.0	-242.3	-470.2	470.2	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-304.4	-221.6	-41.4	73.1	-73.1	0.0	0.0
	2	3	-306.4	-276.1	-15.2	80.9	-80.9	0.0	0.0
	3	4	-277.3	-276.0	-0.7	76.9	-76.9	0.0	0.0
	4	5	-281.4	-312.5	15.6	82.5	-82.5	0.0	0.0
	5	6	-217.3	-302.1	42.4	72.1	-72.1	0.0	0.0
12F	1	2	-700.2	-609.3	-45.4	181.9	-181.9	0.0	0.0
	2	3	-577.1	-567.6	-4.7	159.0	-159.0	0.0	0.0
	3	4	-587.9	-587.3	-0.3	163.2	-163.2	0.0	0.0
	4	5	-574.2	-584.0	4.9	160.9	-160.9	0.0	0.0
	5	6	-605.2	-697.0	45.9	180.9	-180.9	0.0	0.0
11F	1	2	-1008.3	-883.8	-62.3	262.8	-262.8	0.0	0.0
	2	3	-742.3	-742.1	-0.1	206.2	-206.2	0.0	0.0
	3	4	-771.1	-770.4	-0.4	214.1	-214.1	0.0	0.0
	4	5	-748.2	-748.9	0.3	207.9	-207.9	0.0	0.0
	5	6	-879.8	-1005.4	62.8	261.8	-261.8	0.0	0.0
10F	1	2	-1111.4	-974.0	-68.7	289.6	-289.6	0.0	0.0
	2	3	-1062.2	-1040.9	-10.7	292.1	-292.1	0.0	0.0
	3	4	-1067.1	-1066.1	-0.5	296.3	-296.3	0.0	0.0
	4	5	-1049.2	-1071.0	10.9	294.5	-294.5	0.0	0.0
	5	6	-969.6	-1108.0	69.2	288.6	-288.6	0.0	0.0
9F	1	2	-1226.4	-1113.4	-56.5	325.0	-325.0	0.0	0.0
	2	3	-1194.4	-1183.9	-5.3	330.3	-330.3	0.0	0.0
	3	4	-1223.2	-1222.5	-0.4	339.7	-339.7	0.0	0.0
	4	5	-1192.4	-1203.3	5.4	332.7	-332.7	0.0	0.0
	5	6	-1109.2	-1223.1	56.9	323.9	-323.9	0.0	0.0
8F	1	2	-1360.4	-1238.2	-61.1	360.9	-360.9	0.0	0.0
	2	3	-1281.0	-1285.0	2.0	356.4	-356.4	0.0	0.0
	3	4	-1341.3	-1340.6	-0.3	372.5	-372.5	0.0	0.0
	4	5	-1293.1	-1289.4	-1.9	358.7	-358.7	0.0	0.0
	5	6	-1234.3	-1357.3	61.5	359.9	-359.9	0.0	0.0
7F	1	2	-1231.6	-1074.2	-78.7	320.2	-320.2	0.0	0.0
	2	3	-2121.8	-1977.8	-72.0	569.4	-569.4	0.0	0.0
	3	4	-1981.6	-1979.5	-1.0	550.2	-550.2	0.0	0.0
	4	5	-1992.2	-2136.6	72.2	573.4	-573.4	0.0	0.0
	5	6	-1069.4	-1228.0	79.3	319.1	-319.1	0.0	0.0
6F	1	2	-1207.1	-1104.2	-51.5	321.0	-321.0	0.0	0.0
	2	3	-2241.0	-2135.2	-52.9	607.8	-607.8	0.0	0.0
	3	4	-2168.3	-2166.8	-0.7	602.1	-602.1	0.0	0.0
	4	5	-2149.3	-2255.4	53.0	611.8	-611.8	0.0	0.0
	5	6	-1100.2	-1203.9	51.9	320.0	-320.0	0.0	0.0
5F	1	2	-1316.8	-1191.2	-62.8	348.3	-348.3	0.0	0.0
	2	3	-2293.8	-2165.0	-64.4	619.3	-619.3	0.0	0.0
	3	4	-2160.3	-2159.0	-0.6	599.9	-599.9	0.0	0.0
	4	5	-2176.6	-2305.7	64.5	622.5	-622.5	0.0	0.0
	5	6	-1187.6	-1314.0	63.2	347.4	-347.4	0.0	0.0
4F	1	2	-2115.2	-1923.2	-96.0	560.9	-560.9	0.0	0.0
	2	3	-2035.8	-2037.3	0.7	565.7	-565.7	0.0	0.0
	3	4	-2111.9	-2110.9	-0.5	586.5	-586.5	0.0	0.0
	4	5	-2046.7	-2045.7	-0.5	568.4	-568.4	0.0	0.0
	5	6	-1918.6	-2111.6	96.5	559.7	-559.7	0.0	0.0
3F	1	2	-2181.5	-1975.5	-103.0	577.4	-577.4	0.0	0.0
	2	3	-2004.5	-1995.6	-4.5	555.6	-555.6	0.0	0.0
	3	4	-2034.9	-2034.3	-0.3	565.2	-565.2	0.0	0.0
	4	5	-2002.2	-2011.5	4.6	557.5	-557.5	0.0	0.0
	5	6	-1972.1	-2178.8	103.3	576.5	-576.5	0.0	0.0
2F	1	2	-1978.5	-1791.7	-93.4	523.6	-523.6	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	2	3	-1756.3	-1756.2	-0.1	487.8	-487.8	0.0	0.0
	3	4	-1779.4	-1779.0	-0.2	494.2	-494.2	0.0	0.0
	4	5	-1759.7	-1760.1	0.2	488.9	-488.9	0.0	0.0
	5	6	-1789.8	-1977.1	93.6	523.2	-523.2	0.0	0.0
1F	1	2	-1935.3	-1450.3	-242.5	470.2	-470.2	0.0	0.0
	2	3	-1158.8	-1246.6	43.9	334.1	-334.1	0.0	0.0
	3	4	-1311.2	-1311.4	0.1	364.3	-364.3	0.0	0.0
	4	5	-1247.1	-1159.2	-43.9	334.2	-334.2	0.0	0.0
	5	6	-1450.4	-1935.0	242.3	470.2	-470.2	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	155.5	119.4	-18.1	-68.7	68.7	-504.3	504.3
		2	84.8	73.6	-5.6	-39.6	39.6	-776.8	776.8
		3	2.7	2.8	0.1	-1.4	1.4	-790.3	790.3
		4	-20.6	-18.4	1.1	9.8	-9.8	-791.3	791.3
		5	-79.6	-69.5	5.1	37.3	-37.3	-775.2	775.2
		6	-146.7	-112.4	17.2	64.8	-64.8	-501.6	501.6
11F	12F	1	93.1	93.4	0.1	-46.6	46.6	-991.9	991.9
		2	67.1	63.1	-2.0	-32.6	32.6	-1336.2	1336.2
		3	3.1	3.0	-0.1	-1.5	1.5	-1395.5	1395.5
		4	-15.4	-15.7	-0.2	7.8	-7.8	-1379.2	1379.2
		5	-62.9	-59.0	1.9	30.5	-30.5	-1315.9	1315.9
		6	-86.6	-87.1	-0.3	43.4	-43.4	-985.5	985.5
10F	11F	1	95.1	84.3	-5.4	-44.3	44.3	-1486.5	1486.5
		2	61.7	56.5	-2.6	-29.2	29.2	-1921.8	1921.8
		3	3.3	3.5	0.1	-1.7	1.7	-2022.1	2022.1
		4	-15.8	-16.3	-0.3	7.9	-7.9	-1988.5	1988.5
		5	-57.4	-53.0	2.2	27.3	-27.3	-1882.7	1882.7
		6	-88.5	-78.6	5.0	41.3	-41.3	-1476.4	1476.4
9F	10F	1	119.8	109.3	-5.2	-57.3	57.3	-1977.3	1977.3
		2	85.8	78.9	-3.4	-41.2	41.2	-2495.3	2495.3
		3	7.2	6.6	-0.3	-3.4	3.4	-2633.3	2633.3
		4	-27.6	-25.5	1.1	13.3	-13.3	-2585.5	2585.5
		5	-79.7	-73.6	3.1	38.3	-38.3	-2438.9	2438.9
		6	-110.5	-101.1	4.7	52.9	-52.9	-1962.9	1962.9
8F	9F	1	98.4	99.0	0.3	-49.3	49.3	-2466.9	2466.9
		2	69.6	68.0	-0.8	-34.4	34.4	-3065.7	3065.7
		3	5.7	5.2	-0.3	-2.7	2.7	-3239.5	3239.5
		4	-21.8	-20.9	0.5	10.7	-10.7	-3178.4	3178.4
		5	-64.6	-63.1	0.7	31.9	-31.9	-2993.2	2993.2
		6	-90.8	-91.6	-0.4	45.6	-45.6	-2448.1	2448.1
7F	8F	1	91.3	85.2	-3.1	-43.6	43.6	-2958.0	2958.0
		2	62.1	59.2	-1.4	-29.9	29.9	-3647.1	3647.1
		3	5.8	6.9	0.5	-3.1	3.1	-3854.7	3854.7
		4	-22.7	-25.5	-1.4	11.9	-11.9	-3779.4	3779.4
		5	-58.0	-56.0	1.0	28.2	-28.2	-3558.2	3558.2
		6	-84.4	-78.8	2.8	40.3	-40.3	-2935.3	2935.3
6F	7F	1	102.9	98.1	-2.4	-50.2	50.2	-3448.8	3448.8
		2	89.8	76.5	-6.7	-41.6	41.6	-4222.2	4222.2
		3	13.2	10.9	-1.1	-6.0	6.0	-4453.9	4453.9
		4	-46.0	-39.0	3.5	21.3	-21.3	-4363.3	4363.3
		5	-85.9	-73.4	6.2	39.8	-39.8	-4108.9	4108.9
		6	-94.9	-90.8	2.0	46.4	-46.4	-3422.3	3422.3
5F	6F	1	81.5	83.0	0.7	-41.1	41.1	-3940.8	3940.8
		2	66.1	58.6	-3.8	-31.2	31.2	-4801.4	4801.4
		3	9.7	9.0	-0.4	-4.7	4.7	-5054.9	5054.9
		4	-34.0	-31.1	1.4	16.3	-16.3	-4948.6	4948.6
		5	-63.3	-56.3	3.5	29.9	-29.9	-4664.3	4664.3
		6	-75.5	-77.2	-0.8	38.2	-38.2	-3910.8	3910.8
4F	5F	1	78.6	85.1	3.2	-40.9	40.9	-4433.6	4433.6
		2	60.2	59.6	-0.3	-29.9	29.9	-5399.9	5399.9
		3	7.2	5.3	-1.0	-3.1	3.1	-5675.8	5675.8
		4	-28.3	-23.7	2.3	13.0	-13.0	-5553.6	5553.6
		5	-57.5	-56.2	0.6	28.4	-28.4	-5240.5	5240.5

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	6	-73.3	-78.8	-2.8	38.0	-38.0	-4400.8	4400.8
3F	4F	1	102.0	87.7	-7.1	-47.4	47.4	-4941.3	4941.3
		2	63.1	51.5	-5.8	-28.6	28.6	-6001.1	6001.1
		3	4.0	3.6	-0.2	-1.9	1.9	-6310.9	6310.9
		4	-21.3	-18.6	1.4	10.0	-10.0	-6172.5	6172.5
		5	-59.0	-48.6	5.2	26.9	-26.9	-5822.7	5822.7
		6	-94.5	-82.2	6.2	44.2	-44.2	-4904.8	4904.8
2F	3F	1	70.7	56.3	-7.2	-31.8	31.8	-5447.3	5447.3
		2	40.2	33.6	-3.3	-18.4	18.4	-6624.7	6624.7
		3	3.0	1.5	-0.8	-1.1	1.1	-6964.0	6964.0
		4	-14.0	-10.9	1.6	6.2	-6.2	-6809.3	6809.3
		5	-37.3	-31.8	2.8	17.3	-17.3	-6427.9	6427.9
		6	-66.0	-53.0	6.5	29.8	-29.8	-5408.1	5408.1
1F	2F	1	68.6	91.0	11.2	-35.8	35.8	-5966.4	5966.4
		2	12.3	-1.6	-7.0	-2.4	2.4	-7268.2	7268.2
		3	2.2	3.3	0.6	-1.2	1.2	-7633.5	7633.5
		4	-6.6	-6.5	0.1	2.9	-2.9	-7462.0	7462.0
		5	-10.8	2.1	6.4	2.0	-2.0	-7053.6	7053.6
		6	-66.3	-90.0	-11.9	35.1	-35.1	-5925.6	5925.6

* B フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-304.4	-186.0	59.2	122.6	-122.6	59.0	-59.0
		2	-528.0	-404.3	61.9	233.1	-233.1	6.0	-6.0
		3	-553.5	-436.5	58.5	247.5	-247.5	-4.9	4.9
		4	-557.4	-439.8	58.8	249.3	-249.3	2.6	-2.6
		5	-529.8	-405.7	62.0	233.9	-233.9	-4.6	4.6
		6	-302.1	-184.2	59.0	121.6	-121.6	-58.1	58.1
11F	12F	1	-514.2	-404.3	55.0	229.6	-229.6	225.6	-225.6
		2	-782.1	-682.7	49.7	366.2	-366.2	-17.9	17.9
		3	-719.0	-652.4	33.3	342.9	-342.9	-1.1	1.1
		4	-721.6	-655.0	33.3	344.2	-344.2	-4.3	4.3
		5	-783.4	-683.9	49.8	366.8	-366.8	21.4	-21.4
		6	-512.8	-402.9	55.0	228.9	-228.9	-223.7	223.7
10F	11F	1	-604.1	-575.7	14.2	291.3	-291.3	475.3	-475.3
		2	-943.4	-914.3	14.5	458.7	-458.7	-75.0	75.0
		3	-860.8	-897.8	-18.5	434.2	-434.2	6.6	-6.6
		4	-863.6	-900.5	-18.5	435.6	-435.6	-15.0	15.0
		5	-944.8	-915.9	14.5	459.4	-459.4	80.5	-80.5
		6	-602.6	-574.3	14.1	290.6	-290.6	-472.6	472.6
9F	10F	1	-535.7	-501.1	17.3	259.2	-259.2	749.4	-749.4
		2	-1121.9	-1053.7	34.1	543.9	-543.9	-78.2	78.2
		3	-1210.2	-1125.5	42.3	583.9	-583.9	9.2	-9.2
		4	-1214.8	-1129.7	42.6	586.1	-586.1	-20.4	20.4
		5	-1124.7	-1056.3	34.2	545.2	-545.2	85.4	-85.4
		6	-533.7	-499.3	17.2	258.2	-258.2	-745.7	745.7
8F	9F	1	-725.3	-671.0	27.2	349.1	-349.1	1058.5	-1058.5
		2	-1254.1	-1212.6	20.8	616.7	-616.7	-79.9	79.9
		3	-1281.6	-1217.8	31.9	624.9	-624.9	16.8	-16.8
		4	-1285.2	-1221.3	31.9	626.6	-626.6	-30.8	30.8
		5	-1256.2	-1214.6	20.8	617.7	-617.7	88.8	-88.8
		6	-723.8	-669.4	27.2	348.3	-348.3	-1053.8	1053.8
7F	8F	1	-689.5	-802.4	-56.4	368.4	-368.4	1406.3	-1406.3
		2	-1306.5	-1480.8	-87.1	688.2	-688.2	-91.8	91.8
		3	-1408.5	-1689.8	-140.7	765.0	-765.0	31.5	-31.5
		4	-1412.4	-1694.2	-140.9	767.0	-767.0	-48.1	48.1
		5	-1309.1	-1484.1	-87.5	689.7	-689.7	102.5	-102.5
		6	-687.9	-800.8	-56.4	367.6	-367.6	-1400.8	1400.8
6F	7F	1	-429.2	-548.1	-59.4	244.3	-244.3	1717.1	-1717.1
		2	-1715.3	-1586.6	64.3	825.5	-825.5	160.4	-160.4
		3	-2269.6	-2064.4	102.6	1083.5	-1083.5	16.7	-16.7
		4	-2277.6	-2071.2	103.2	1087.2	-1087.2	-40.8	40.8
		5	-1721.9	-1592.1	64.9	828.5	-828.5	-143.0	143.0
		6	-427.2	-546.2	-59.5	243.4	-243.4	-1710.6	1710.6
5F	6F	1	-659.1	-615.6	21.7	318.7	-318.7	2031.9	-2031.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	-1758.6	-1640.0	59.3	849.6	-849.6	456.4	-456.4
		3	-2239.0	-2122.1	58.4	1090.3	-1090.3	18.4	-18.4
		4	-2244.9	-2127.5	58.7	1093.1	-1093.1	-50.1	50.1
		5	-1763.4	-1644.5	59.5	852.0	-852.0	-431.7	431.7
		6	-657.7	-614.2	21.7	318.0	-318.0	-2024.5	2024.5
4F	5F	1	-701.2	-989.4	-144.1	422.6	-422.6	2377.2	-2377.2
		2	-1845.0	-1925.2	-40.1	942.5	-942.5	741.2	-741.2
		3	-2203.1	-2105.9	48.6	1077.3	-1077.3	7.4	-7.4
		4	-2208.2	-2110.3	48.9	1079.6	-1079.6	-45.3	45.3
		5	-1848.9	-1928.1	-39.6	944.2	-944.2	-710.3	710.3
		6	-699.8	-987.7	-144.0	421.9	-421.9	-2369.0	2369.0
3F	4F	1	-1125.8	-1072.3	26.8	549.5	-549.5	2938.2	-2938.2
		2	-2033.9	-1949.6	42.2	995.9	-995.9	767.8	-767.8
		3	-2043.3	-1972.4	35.4	1003.9	-1003.9	38.1	-38.1
		4	-2047.3	-1975.8	35.8	1005.8	-1005.8	-81.1	81.1
		5	-2036.2	-1951.5	42.3	996.9	-996.9	-731.8	731.8
		6	-1123.8	-1070.7	26.6	548.6	-548.6	-2929.0	2929.0
2F	3F	1	-1109.2	-1214.9	-52.8	581.0	-581.0	3519.0	-3519.0
		2	-2030.5	-2060.5	-15.0	1022.7	-1022.7	772.8	-772.8
		3	-2058.1	-2075.0	-8.4	1033.3	-1033.3	58.4	-58.4
		4	-2060.8	-2077.1	-8.2	1034.5	-1034.5	-105.3	105.3
		5	-2032.0	-2061.7	-14.8	1023.4	-1023.4	-732.4	732.4
		6	-1108.1	-1213.9	-52.9	580.5	-580.5	-3509.1	3509.1
1F	2F	1	-763.7	-1935.3	-585.8	606.5	-606.5	4047.4	-4047.4
		2	-1487.5	-2609.2	-560.8	920.6	-920.6	758.2	-758.2
		3	-1460.6	-2557.9	-548.6	903.0	-903.0	72.7	-72.7
		4	-1461.7	-2558.5	-548.4	903.4	-903.4	-121.8	121.8
		5	-1488.1	-2609.6	-560.7	920.8	-920.8	-715.1	715.1
		6	-763.2	-1935.0	-585.9	606.3	-606.3	-4037.1	4037.1

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	304.4	186.0	-59.2	-122.6	122.6	-59.0	59.0
		2	528.0	404.3	-61.9	-233.1	233.1	-6.0	6.0
		3	553.5	436.5	-58.5	-247.5	247.5	4.9	-4.9
		4	557.4	439.8	-58.8	-249.3	249.3	-2.6	2.6
		5	529.8	405.7	-62.0	-233.9	233.9	4.6	-4.6
		6	302.1	184.2	-59.0	-121.6	121.6	58.1	-58.1
11F	12F	1	514.2	404.3	-55.0	-229.6	229.6	-225.6	225.6
		2	782.1	682.7	-49.7	-366.2	366.2	17.9	-17.9
		3	719.0	652.4	-33.3	-342.9	342.9	1.1	-1.1
		4	721.6	655.0	-33.3	-344.2	344.2	4.3	-4.3
		5	783.4	683.9	-49.8	-366.8	366.8	-21.4	21.4
		6	512.8	402.9	-55.0	-228.9	228.9	223.7	-223.7
10F	11F	1	604.1	575.7	-14.2	-291.3	291.3	-475.3	475.3
		2	943.4	914.3	-14.5	-458.7	458.7	75.0	-75.0
		3	860.8	897.8	18.5	-434.2	434.2	-6.6	6.6
		4	863.6	900.5	18.5	-435.6	435.6	15.0	-15.0
		5	944.8	915.9	-14.5	-459.4	459.4	-80.5	80.5
		6	602.6	574.3	-14.1	-290.6	290.6	472.6	-472.6
9F	10F	1	535.7	501.1	-17.3	-259.2	259.2	-749.4	749.4
		2	1121.9	1053.7	-34.1	-543.9	543.9	78.2	-78.2
		3	1210.2	1125.5	-42.3	-583.9	583.9	-9.2	9.2
		4	1214.8	1129.7	-42.6	-586.1	586.1	20.4	-20.4
		5	1124.7	1056.3	-34.2	-545.2	545.2	-85.4	85.4
		6	533.7	499.3	-17.2	-258.2	258.2	745.7	-745.7
8F	9F	1	725.3	671.0	-27.2	-349.1	349.1	-1058.5	1058.5
		2	1254.1	1212.6	-20.8	-616.7	616.7	79.9	-79.9
		3	1281.6	1217.8	-31.9	-624.9	624.9	-16.8	16.8
		4	1285.2	1221.3	-31.9	-626.6	626.6	30.8	-30.8
		5	1256.2	1214.6	-20.8	-617.7	617.7	-88.8	88.8
		6	723.8	669.4	-27.2	-348.3	348.3	1053.8	-1053.8
7F	8F	1	689.5	802.4	56.4	-368.4	368.4	-1406.3	1406.3
		2	1306.5	1480.8	87.1	-688.2	688.2	91.8	-91.8
		3	1408.5	1689.8	140.7	-765.0	765.0	-31.5	31.5

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	4	1412.4	1694.2	140.9	-767.0	767.0	48.1	-48.1
		5	1309.1	1484.1	87.5	-689.7	689.7	-102.5	102.5
		6	687.9	800.8	56.4	-367.6	367.6	1400.8	-1400.8
6F	7F	1	429.2	548.1	59.4	-244.3	244.3	-1717.1	1717.1
		2	1715.3	1586.6	-64.3	-825.5	825.5	-160.4	160.4
		3	2269.6	2064.4	-102.6	-1083.5	1083.5	-16.7	16.7
		4	2277.6	2071.2	-103.2	-1087.2	1087.2	40.8	-40.8
		5	1721.9	1592.1	-64.9	-828.5	828.5	143.0	-143.0
		6	427.2	546.2	59.5	-243.4	243.4	1710.6	-1710.6
5F	6F	1	659.1	615.6	-21.7	-318.7	318.7	-2031.9	2031.9
		2	1758.6	1640.0	-59.3	-849.6	849.6	-456.4	456.4
		3	2239.0	2122.1	-58.4	-1090.3	1090.3	-18.4	18.4
		4	2244.9	2127.5	-58.7	-1093.1	1093.1	50.1	-50.1
		5	1763.4	1644.5	-59.5	-852.0	852.0	431.7	-431.7
		6	657.7	614.2	-21.7	-318.0	318.0	2024.5	-2024.5
4F	5F	1	701.2	989.4	144.1	-422.6	422.6	-2377.2	2377.2
		2	1845.0	1925.2	40.1	-942.5	942.5	-741.2	741.2
		3	2203.1	2105.9	-48.6	-1077.3	1077.3	-7.4	7.4
		4	2208.2	2110.3	-48.9	-1079.6	1079.6	45.3	-45.3
		5	1848.9	1928.1	39.6	-944.2	944.2	710.3	-710.3
		6	699.8	987.7	144.0	-421.9	421.9	2369.0	-2369.0
3F	4F	1	1125.8	1072.3	-26.8	-549.5	549.5	-2938.2	2938.2
		2	2033.9	1949.6	-42.2	-995.9	995.9	-767.8	767.8
		3	2043.3	1972.4	-35.4	-1003.9	1003.9	-38.1	38.1
		4	2047.3	1975.8	-35.8	-1005.8	1005.8	81.1	-81.1
		5	2036.2	1951.5	-42.3	-996.9	996.9	731.8	-731.8
		6	1123.8	1070.7	-26.6	-548.6	548.6	2929.0	-2929.0
2F	3F	1	1109.2	1214.9	52.8	-581.0	581.0	-3519.0	3519.0
		2	2030.5	2060.5	15.0	-1022.7	1022.7	-772.8	772.8
		3	2058.1	2075.0	8.4	-1033.3	1033.3	-58.4	58.4
		4	2060.8	2077.1	8.2	-1034.5	1034.5	105.3	-105.3
		5	2032.0	2061.7	14.8	-1023.4	1023.4	732.4	-732.4
		6	1108.1	1213.9	52.9	-580.5	580.5	3509.1	-3509.1
1F	2F	1	763.7	1935.3	585.8	-606.5	606.5	-4047.4	4047.4
		2	1487.5	2609.2	560.8	-920.6	920.6	-758.2	758.2
		3	1460.6	2557.9	548.6	-903.0	903.0	-72.7	72.7
		4	1461.7	2558.5	548.4	-903.4	903.4	121.8	-121.8
		5	1488.1	2609.6	560.7	-920.8	920.8	715.1	-715.1
		6	763.2	1935.0	585.9	-606.3	606.3	4037.1	-4037.1

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-80.9	48.8	51.3	68.3	59.4	0.0	0.0
	2	3	-82.8	59.9	44.9	67.1	60.7	0.0	0.0
	3	4	-55.6	92.4	42.2	58.8	69.0	0.0	0.0
	4	5	-66.0	88.1	39.2	60.8	67.0	0.0	0.0
	5	6	-66.7	67.1	49.3	63.8	63.9	0.0	0.0
12F	1	2	-100.4	28.5	31.1	63.1	43.1	0.0	0.0
	2	3	-104.4	89.6	59.1	88.1	84.0	0.0	0.0
	3	4	-82.6	116.3	56.7	81.4	90.7	0.0	0.0
	4	5	-56.9	73.3	30.4	50.8	55.4	0.0	0.0
	5	6	-38.7	85.6	33.4	46.6	59.6	0.0	0.0
11F	1	2	-91.0	33.2	33.5	61.1	45.1	0.0	0.0
	2	3	-106.2	89.1	58.4	88.4	83.7	0.0	0.0
	3	4	-83.2	115.9	56.6	81.5	90.6	0.0	0.0
	4	5	-57.0	73.4	30.3	50.8	55.4	0.0	0.0
	5	6	-43.4	77.3	35.2	48.4	57.8	0.0	0.0
10F	1	2	-111.7	16.2	33.7	67.5	41.0	0.0	0.0
	2	3	-109.8	82.8	61.9	91.0	83.5	0.0	0.0
	3	4	-74.5	125.1	58.4	80.2	94.2	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	4	5	-53.9	79.0	31.2	50.8	57.7	0.0	0.0
	5	6	-34.6	89.9	35.4	46.5	61.9	0.0	0.0
9F	1	2	-117.1	12.0	33.1	68.8	39.6	0.0	0.0
	2	3	-114.7	82.2	59.7	91.7	82.7	0.0	0.0
	3	4	-73.8	128.2	57.2	79.6	94.8	0.0	0.0
	4	5	-51.0	81.4	31.5	50.0	58.5	0.0	0.0
	5	6	-32.3	93.9	34.5	45.7	62.8	0.0	0.0
8F	1	2	-108.4	20.0	33.5	66.5	42.0	0.0	0.0
	2	3	-112.1	85.1	59.6	91.0	83.5	0.0	0.0
	3	4	-77.6	124.3	57.2	80.7	93.7	0.0	0.0
	4	5	-53.6	79.1	31.3	50.7	57.8	0.0	0.0
	5	6	-36.8	88.4	35.0	47.1	61.4	0.0	0.0
7F	1	2	-107.7	21.3	33.1	66.2	42.2	0.0	0.0
	2	3	-113.5	86.8	58.0	90.9	83.5	0.0	0.0
	3	4	-79.2	124.6	56.3	80.9	93.5	0.0	0.0
	4	5	-53.0	79.1	31.6	50.6	57.9	0.0	0.0
	5	6	-37.2	89.3	34.4	47.0	61.5	0.0	0.0
6F	1	2	-105.4	24.0	32.9	65.5	42.9	0.0	0.0
	2	3	-114.3	88.5	56.8	90.8	83.6	0.0	0.0
	3	4	-81.4	124.0	55.5	81.3	93.1	0.0	0.0
	4	5	-53.0	78.6	31.8	50.7	57.8	0.0	0.0
	5	6	-38.8	88.6	33.9	47.3	61.1	0.0	0.0
5F	1	2	-95.6	33.4	33.1	62.9	45.6	0.0	0.0
	2	3	-111.3	92.0	56.5	89.9	84.5	0.0	0.0
	3	4	-86.1	119.3	55.5	82.6	91.8	0.0	0.0
	4	5	-56.2	75.7	31.7	51.5	56.9	0.0	0.0
	5	6	-44.5	82.3	34.2	49.0	59.5	0.0	0.0
4F	1	2	-89.1	40.1	33.0	61.0	47.4	0.0	0.0
	2	3	-110.1	95.0	55.6	89.3	85.1	0.0	0.0
	3	4	-90.0	116.5	54.9	83.5	90.9	0.0	0.0
	4	5	-58.0	73.7	31.8	52.0	56.4	0.0	0.0
	5	6	-48.7	78.7	33.9	50.1	58.4	0.0	0.0
3F	1	2	-82.0	47.1	33.0	59.1	49.4	0.0	0.0
	2	3	-109.0	97.8	54.8	88.8	85.7	0.0	0.0
	3	4	-94.1	113.5	54.4	84.5	89.9	0.0	0.0
	4	5	-59.8	71.5	31.9	52.6	55.9	0.0	0.0
	5	6	-53.3	74.5	33.7	51.3	57.2	0.0	0.0
2F	1	2	-77.0	65.2	35.9	61.1	57.8	0.0	0.0
	2	3	-110.4	108.6	58.0	92.6	92.1	0.0	0.0
	3	4	-106.7	113.2	57.6	91.5	93.3	0.0	0.0
	4	5	-70.4	73.7	34.9	59.0	59.9	0.0	0.0
	5	6	-66.4	73.8	36.9	58.4	60.4	0.0	0.0
1F	1	2	-53.9	254.5	181.3	142.6	198.3	0.0	0.0
	2	3	-258.5	209.8	101.4	177.2	163.7	0.0	0.0
	3	4	-210.8	219.1	120.6	169.3	171.6	0.0	0.0
	4	5	-206.7	254.8	104.8	163.7	177.1	0.0	0.0
	5	6	-259.8	53.3	179.0	199.1	141.7	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	133.4	101.3	16.0	-32.6	32.6	0.0	0.0
	2	3	143.1	138.3	2.4	-39.1	39.1	0.0	0.0
	3	4	128.9	120.4	4.2	-34.6	34.6	0.0	0.0
	4	5	152.0	160.5	-4.3	-43.4	43.4	0.0	0.0
	5	6	80.5	122.9	-21.2	-28.3	28.3	0.0	0.0
12F	1	2	249.5	218.7	15.4	-65.0	65.0	0.0	0.0
	2	3	305.4	294.2	5.6	-83.3	83.3	0.0	0.0
	3	4	296.2	306.6	-5.2	-83.7	83.7	0.0	0.0
	4	5	235.2	242.9	-3.8	-66.4	66.4	0.0	0.0
	5	6	222.6	244.5	-10.9	-64.9	64.9	0.0	0.0
11F	1	2	351.6	307.3	22.1	-91.5	91.5	0.0	0.0
	2	3	399.6	388.0	5.8	-109.4	109.4	0.0	0.0
	3	4	391.1	403.7	-6.3	-110.4	110.4	0.0	0.0
	4	5	300.5	308.5	-4.0	-84.6	84.6	0.0	0.0
	5	6	315.4	349.4	-17.0	-92.3	92.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	1	2	514.4	448.1	33.2	-133.7	133.7	0.0	0.0
	2	3	564.5	550.3	7.1	-154.8	154.8	0.0	0.0
	3	4	551.9	565.2	-6.7	-155.2	155.2	0.0	0.0
	4	5	449.6	460.5	-5.4	-126.4	126.4	0.0	0.0
	5	6	452.6	507.7	-27.6	-133.4	133.4	0.0	0.0
9F	1	2	576.6	520.5	28.1	-152.4	152.4	0.0	0.0
	2	3	659.6	645.4	7.1	-181.3	181.3	0.0	0.0
	3	4	647.3	661.5	-7.1	-181.8	181.8	0.0	0.0
	4	5	515.9	526.3	-5.2	-144.8	144.8	0.0	0.0
	5	6	525.7	570.0	-22.1	-152.2	152.2	0.0	0.0
8F	1	2	629.5	562.9	33.3	-165.6	165.6	0.0	0.0
	2	3	691.4	678.1	6.7	-190.2	190.2	0.0	0.0
	3	4	682.1	698.1	-8.0	-191.7	191.7	0.0	0.0
	4	5	539.8	549.5	-4.9	-151.3	151.3	0.0	0.0
	5	6	571.9	625.1	-26.6	-166.2	166.2	0.0	0.0
7F	1	2	595.6	546.6	24.5	-158.6	158.6	0.0	0.0
	2	3	683.6	672.1	5.8	-188.3	188.3	0.0	0.0
	3	4	674.7	687.6	-6.5	-189.2	189.2	0.0	0.0
	4	5	526.7	535.0	-4.2	-147.4	147.4	0.0	0.0
	5	6	552.1	590.5	-19.2	-158.7	158.7	0.0	0.0
6F	1	2	582.0	544.3	18.9	-156.4	156.4	0.0	0.0
	2	3	686.4	676.8	4.8	-189.3	189.3	0.0	0.0
	3	4	678.8	689.6	-5.4	-190.0	190.0	0.0	0.0
	4	5	521.9	528.7	-3.4	-145.9	145.9	0.0	0.0
	5	6	547.7	576.6	-14.5	-156.2	156.2	0.0	0.0
5F	1	2	611.1	567.9	21.6	-163.7	163.7	0.0	0.0
	2	3	696.4	687.3	4.6	-192.2	192.2	0.0	0.0
	3	4	690.7	702.8	-6.1	-193.5	193.5	0.0	0.0
	4	5	527.7	534.2	-3.2	-147.5	147.5	0.0	0.0
	5	6	575.3	608.5	-16.6	-164.4	164.4	0.0	0.0
4F	1	2	618.2	582.7	17.8	-166.8	166.8	0.0	0.0
	2	3	710.1	702.4	3.9	-196.2	196.2	0.0	0.0
	3	4	705.4	716.1	-5.4	-197.4	197.4	0.0	0.0
	4	5	531.3	536.6	-2.7	-148.3	148.3	0.0	0.0
	5	6	590.2	617.0	-13.4	-167.7	167.7	0.0	0.0
3F	1	2	615.1	586.4	14.3	-166.9	166.9	0.0	0.0
	2	3	710.9	704.9	3.0	-196.6	196.6	0.0	0.0
	3	4	707.6	716.5	-4.5	-197.8	197.8	0.0	0.0
	4	5	524.3	528.4	-2.0	-146.2	146.2	0.0	0.0
	5	6	593.7	615.1	-10.7	-167.9	167.9	0.0	0.0
2F	1	2	578.8	548.7	15.0	-156.6	156.6	0.0	0.0
	2	3	645.6	638.8	3.4	-178.4	178.4	0.0	0.0
	3	4	642.4	653.0	-5.3	-179.9	179.9	0.0	0.0
	4	5	475.8	480.2	-2.2	-132.8	132.8	0.0	0.0
	5	6	561.2	582.6	-10.7	-158.9	158.9	0.0	0.0
1F	1	2	1091.4	773.9	158.8	-259.1	259.1	0.0	0.0
	2	3	586.5	657.8	-35.6	-172.8	172.8	0.0	0.0
	3	4	703.3	692.0	5.6	-193.8	193.8	0.0	0.0
	4	5	630.7	561.2	34.7	-165.5	165.5	0.0	0.0
	5	6	760.3	1091.5	-165.6	-257.2	257.2	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-133.4	-101.3	-16.0	32.6	-32.6	0.0	0.0
	2	3	-143.1	-138.3	-2.4	39.1	-39.1	0.0	0.0
	3	4	-128.9	-120.4	-4.2	34.6	-34.6	0.0	0.0
	4	5	-152.0	-160.5	4.3	43.4	-43.4	0.0	0.0
	5	6	-80.5	-122.9	21.2	28.3	-28.3	0.0	0.0
12F	1	2	-249.5	-218.7	-15.4	65.0	-65.0	0.0	0.0
	2	3	-305.4	-294.2	-5.6	83.3	-83.3	0.0	0.0
	3	4	-296.2	-306.6	5.2	83.7	-83.7	0.0	0.0
	4	5	-235.2	-242.9	3.8	66.4	-66.4	0.0	0.0
	5	6	-222.6	-244.5	10.9	64.9	-64.9	0.0	0.0
11F	1	2	-351.6	-307.3	-22.1	91.5	-91.5	0.0	0.0
	2	3	-399.6	-388.0	-5.8	109.4	-109.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	3	4	-391.1	-403.7	6.3	110.4	-110.4	0.0	0.0
	4	5	-300.5	-308.5	4.0	84.6	-84.6	0.0	0.0
	5	6	-315.4	-349.4	17.0	92.3	-92.3	0.0	0.0
10F	1	2	-514.4	-448.1	-33.2	133.7	-133.7	0.0	0.0
	2	3	-564.5	-550.3	-7.1	154.8	-154.8	0.0	0.0
	3	4	-551.9	-565.2	6.7	155.2	-155.2	0.0	0.0
	4	5	-449.6	-460.5	5.4	126.4	-126.4	0.0	0.0
	5	6	-452.6	-507.7	27.6	133.4	-133.4	0.0	0.0
9F	1	2	-576.6	-520.5	-28.1	152.4	-152.4	0.0	0.0
	2	3	-659.6	-645.4	-7.1	181.3	-181.3	0.0	0.0
	3	4	-647.3	-661.5	7.1	181.8	-181.8	0.0	0.0
	4	5	-515.9	-526.3	5.2	144.8	-144.8	0.0	0.0
	5	6	-525.7	-570.0	22.1	152.2	-152.2	0.0	0.0
8F	1	2	-629.5	-562.9	-33.3	165.6	-165.6	0.0	0.0
	2	3	-691.4	-678.1	-6.7	190.2	-190.2	0.0	0.0
	3	4	-682.1	-698.1	8.0	191.7	-191.7	0.0	0.0
	4	5	-539.8	-549.5	4.9	151.3	-151.3	0.0	0.0
	5	6	-571.9	-625.1	26.6	166.2	-166.2	0.0	0.0
7F	1	2	-595.6	-546.6	-24.5	158.6	-158.6	0.0	0.0
	2	3	-683.6	-672.1	-5.8	188.3	-188.3	0.0	0.0
	3	4	-674.7	-687.6	6.5	189.2	-189.2	0.0	0.0
	4	5	-526.7	-535.0	4.2	147.4	-147.4	0.0	0.0
	5	6	-552.1	-590.5	19.2	158.7	-158.7	0.0	0.0
6F	1	2	-582.0	-544.3	-18.9	156.4	-156.4	0.0	0.0
	2	3	-686.4	-676.8	-4.8	189.3	-189.3	0.0	0.0
	3	4	-678.8	-689.6	5.4	190.0	-190.0	0.0	0.0
	4	5	-521.9	-528.7	3.4	145.9	-145.9	0.0	0.0
	5	6	-547.7	-576.6	14.5	156.2	-156.2	0.0	0.0
5F	1	2	-611.1	-567.9	-21.6	163.7	-163.7	0.0	0.0
	2	3	-696.4	-687.3	-4.6	192.2	-192.2	0.0	0.0
	3	4	-690.7	-702.8	6.1	193.5	-193.5	0.0	0.0
	4	5	-527.7	-534.2	3.2	147.5	-147.5	0.0	0.0
	5	6	-575.3	-608.5	16.6	164.4	-164.4	0.0	0.0
4F	1	2	-618.2	-582.7	-17.8	166.8	-166.8	0.0	0.0
	2	3	-710.1	-702.4	-3.9	196.2	-196.2	0.0	0.0
	3	4	-705.4	-716.1	5.4	197.4	-197.4	0.0	0.0
	4	5	-531.3	-536.6	2.7	148.3	-148.3	0.0	0.0
	5	6	-590.2	-617.0	13.4	167.7	-167.7	0.0	0.0
3F	1	2	-615.1	-586.4	-14.3	166.9	-166.9	0.0	0.0
	2	3	-710.9	-704.9	-3.0	196.6	-196.6	0.0	0.0
	3	4	-707.6	-716.5	4.5	197.8	-197.8	0.0	0.0
	4	5	-524.3	-528.4	2.0	146.2	-146.2	0.0	0.0
	5	6	-593.7	-615.1	10.7	167.9	-167.9	0.0	0.0
2F	1	2	-578.8	-548.7	-15.0	156.6	-156.6	0.0	0.0
	2	3	-645.6	-638.8	-3.4	178.4	-178.4	0.0	0.0
	3	4	-642.4	-653.0	5.3	179.9	-179.9	0.0	0.0
	4	5	-475.8	-480.2	2.2	132.8	-132.8	0.0	0.0
	5	6	-561.2	-582.6	10.7	158.9	-158.9	0.0	0.0
1F	1	2	-1091.4	-773.9	-158.8	259.1	-259.1	0.0	0.0
	2	3	-586.5	-657.8	35.6	172.8	-172.8	0.0	0.0
	3	4	-703.3	-692.0	-5.6	193.8	-193.8	0.0	0.0
	4	5	-630.7	-561.2	-34.7	165.5	-165.5	0.0	0.0
	5	6	-760.3	-1091.5	165.6	257.2	-257.2	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	80.9	61.8	-9.5	-35.7	35.7	-165.8	165.8
		2	33.9	38.3	2.2	-18.0	18.0	-241.2	241.2
		3	-4.3	-4.1	0.1	2.1	-2.1	-233.5	233.5
		4	-26.4	-29.8	-1.7	14.0	-14.0	-247.9	247.9
		5	-21.4	-19.8	0.8	10.3	-10.3	-250.0	250.0
		6	-67.1	-52.2	7.4	29.8	-29.8	-161.0	161.0
11F	12F	1	38.5	45.7	3.6	-21.0	21.0	-376.2	376.2
		2	37.6	38.5	0.4	-19.0	19.0	-537.2	537.2
		3	-2.9	-3.1	-0.1	1.5	-1.5	-567.6	567.6

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	4	-29.6	-31.1	-0.8	15.2	-15.2	-536.2	536.2
		5	-14.8	-15.2	-0.2	7.5	-7.5	-494.9	494.9
		6	-33.4	-39.4	-3.0	18.2	-18.2	-367.3	367.3
10F	11F	1	45.3	45.6	0.2	-22.5	22.5	-573.1	573.1
		2	34.5	36.5	1.0	-17.5	17.5	-818.2	818.2
		3	-2.9	-3.3	-0.2	1.5	-1.5	-883.7	883.7
		4	-27.7	-28.6	-0.4	13.9	-13.9	-806.2	806.2
		5	-14.7	-16.7	-1.0	7.8	-7.8	-723.8	723.8
		6	-37.9	-37.5	0.2	18.6	-18.6	-560.3	560.3
9F	10F	1	66.1	63.3	-1.4	-32.3	32.3	-787.3	787.3
		2	57.1	55.6	-0.7	-28.2	28.2	-1115.9	1115.9
		3	-5.0	-4.7	0.1	2.4	-2.4	-1217.4	1217.4
		4	-42.6	-41.7	0.5	21.1	-21.1	-1098.5	1098.5
		5	-27.7	-27.0	0.4	13.7	-13.7	-971.2	971.2
		6	-52.4	-50.6	0.9	25.7	-25.7	-768.5	768.5
8F	9F	1	53.8	57.7	2.0	-27.9	27.9	-1008.6	1008.6
		2	47.1	49.5	1.2	-24.2	24.2	-1419.5	1419.5
		3	-3.7	-4.0	-0.1	1.9	-1.9	-1556.7	1556.7
		4	-35.6	-37.7	-1.1	18.3	-18.3	-1396.9	1396.9
		5	-22.1	-22.8	-0.4	11.2	-11.2	-1224.1	1224.1
		6	-43.3	-46.8	-1.7	22.5	-22.5	-983.3	983.3
7F	8F	1	50.6	50.3	-0.2	-24.9	24.9	-1221.9	1221.9
		2	42.6	42.7	0.0	-21.1	21.1	-1718.8	1718.8
		3	-3.6	-3.5	0.0	1.7	-1.7	-1891.5	1891.5
		4	-33.1	-33.1	0.0	16.3	-16.3	-1688.6	1688.6
		5	-19.5	-19.4	0.0	9.6	-9.6	-1471.8	1471.8
		6	-41.6	-41.4	0.1	20.5	-20.5	-1191.0	1191.0
6F	7F	1	57.4	58.1	0.3	-28.9	28.9	-1436.9	1436.9
		2	49.5	50.3	0.4	-25.0	25.0	-2047.7	2047.7
		3	-4.1	-4.1	-0.0	2.0	-2.0	-2254.0	2254.0
		4	-38.6	-39.4	-0.4	19.5	-19.5	-2014.4	2014.4
		5	-22.5	-22.8	-0.2	11.3	-11.3	-1756.2	1756.2
		6	-47.8	-48.7	-0.4	24.1	-24.1	-1400.4	1400.4
5F	6F	1	47.3	52.6	2.6	-25.0	25.0	-1652.4	1652.4
		2	40.0	43.4	1.7	-20.9	20.9	-2380.2	2380.2
		3	-3.0	-3.4	-0.2	1.6	-1.6	-2619.9	2619.9
		4	-31.5	-34.9	-1.7	16.6	-16.6	-2342.8	2342.8
		5	-17.0	-18.0	-0.5	8.7	-8.7	-2043.3	2043.3
		6	-39.8	-45.0	-2.6	21.2	-21.2	-1610.5	1610.5
4F	5F	1	43.0	43.4	0.2	-21.6	21.6	-1860.9	1860.9
		2	34.5	34.6	0.1	-17.3	17.3	-2701.8	2701.8
		3	-2.5	-2.7	-0.1	1.3	-1.3	-2975.9	2975.9
		4	-28.2	-28.8	-0.3	14.2	-14.2	-2656.2	2656.2
		5	-13.2	-13.1	0.1	6.6	-6.6	-2316.4	2316.4
		6	-37.3	-38.2	-0.4	18.9	-18.9	-1814.9	1814.9
3F	4F	1	45.7	45.9	0.1	-22.9	22.9	-2067.6	2067.6
		2	35.3	34.2	-0.6	-17.4	17.4	-3021.6	3021.6
		3	-2.3	-2.4	-0.1	1.2	-1.2	-3331.1	3331.1
		4	-29.8	-30.0	-0.1	14.9	-14.9	-2964.9	2964.9
		5	-11.9	-11.3	0.3	5.8	-5.8	-2584.9	2584.9
		6	-40.5	-41.6	-0.5	20.5	-20.5	-2018.4	2018.4
2F	3F	1	36.1	38.1	1.0	-18.5	18.5	-2271.5	2271.5
		2	27.6	30.9	1.6	-14.6	14.6	-3335.0	3335.0
		3	-1.3	-2.0	-0.3	0.8	-0.8	-3680.5	3680.5
		4	-23.7	-27.0	-1.7	12.7	-12.7	-3263.6	3263.6
		5	-6.9	-7.3	-0.2	3.6	-3.6	-2844.0	2844.0
		6	-32.9	-36.2	-1.7	17.3	-17.3	-2219.9	2219.9
1F	2F	1	39.0	53.9	7.5	-20.9	20.9	-2478.9	2478.9
		2	14.4	3.9	-5.2	-4.1	4.1	-3653.1	3653.1
		3	0.0	1.1	0.5	-0.3	0.3	-4036.2	4036.2
		4	-15.9	-12.5	1.7	6.4	-6.4	-3562.6	3562.6
		5	0.1	5.0	2.5	-1.1	1.1	-3104.5	3104.5
		6	-37.6	-53.3	-7.9	20.4	-20.4	-2426.5	2426.5

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-133.4	-75.7	28.9	52.3	-52.3	41.3	-41.3
		2	-244.4	-201.6	21.4	111.5	-111.5	5.8	-5.8
		3	-267.1	-232.0	17.6	124.8	-124.8	-4.5	4.5
		4	-272.4	-218.8	26.8	122.8	-122.8	12.4	-12.4
		5	-241.1	-182.0	29.5	105.8	-105.8	-18.0	18.0
		6	-122.9	-70.3	26.3	48.3	-48.3	-36.9	36.9
11F	12F	1	-173.9	-134.7	19.6	77.1	-77.1	113.4	-113.4
		2	-322.4	-309.3	6.6	157.9	-157.9	20.4	-20.4
		3	-358.4	-347.6	5.4	176.5	-176.5	-5.0	5.0
		4	-323.0	-308.0	7.5	157.8	-157.8	0.9	-0.9
		5	-283.5	-265.8	8.9	137.3	-137.3	-20.8	20.8
		6	-174.2	-134.3	20.0	77.1	-77.1	-108.9	108.9
10F	11F	1	-216.9	-252.9	-18.0	116.0	-116.0	208.2	-208.2
		2	-397.6	-443.8	-23.1	207.8	-207.8	32.9	-32.9
		3	-431.6	-478.2	-23.3	224.6	-224.6	-5.7	5.7
		4	-396.2	-443.9	-23.8	207.4	-207.4	-18.6	18.6
		5	-358.0	-404.9	-23.4	188.4	-188.4	-12.3	12.3
		6	-215.1	-250.6	-17.7	115.0	-115.0	-204.5	204.5
9F	10F	1	-261.5	-252.9	4.3	128.6	-128.6	348.3	-348.3
		2	-568.8	-562.3	3.2	282.8	-282.8	51.2	-51.2
		3	-624.0	-620.8	1.6	311.2	-311.2	-6.5	6.5
		4	-570.9	-563.5	3.7	283.6	-283.6	-41.1	41.1
		5	-508.1	-497.9	5.1	251.5	-251.5	-7.5	7.5
		6	-257.1	-248.9	4.1	126.5	-126.5	-344.3	344.3
8F	9F	1	-323.7	-314.3	4.7	159.5	-159.5	508.0	-508.0
		2	-617.8	-641.3	-11.7	314.8	-314.8	78.0	-78.0
		3	-671.9	-697.4	-12.8	342.3	-342.3	-7.0	7.0
		4	-613.9	-633.8	-10.0	311.9	-311.9	-71.8	71.8
		5	-554.1	-571.9	-8.9	281.5	-281.5	-3.2	3.2
		6	-321.1	-311.9	4.6	158.2	-158.2	-503.7	503.7
7F	8F	1	-315.2	-380.0	-32.4	171.7	-171.7	675.9	-675.9
		2	-613.0	-674.9	-31.0	318.0	-318.0	98.2	-98.2
		3	-662.7	-726.4	-31.9	343.0	-343.0	-7.8	7.8
		4	-604.1	-666.9	-31.4	313.8	-313.8	-104.9	104.9
		5	-549.4	-610.4	-30.5	286.4	-286.4	11.1	-11.1
		6	-313.2	-377.9	-32.3	170.6	-170.6	-672.2	672.2
6F	7F	1	-215.6	-270.0	-27.2	121.4	-121.4	829.3	-829.3
		2	-555.3	-618.4	-31.5	293.4	-293.4	108.5	-108.5
		3	-620.3	-686.6	-33.2	326.7	-326.7	-16.4	16.4
		4	-547.4	-610.1	-31.3	289.4	-289.4	-125.9	125.9
		5	-476.7	-536.0	-29.6	253.2	-253.2	30.2	-30.2
		6	-212.6	-266.8	-27.1	119.9	-119.9	-825.6	825.6
5F	6F	1	-311.9	-327.5	-7.8	159.9	-159.9	975.6	-975.6
		2	-612.3	-675.8	-31.7	322.0	-322.0	113.5	-113.5
		3	-668.9	-737.8	-34.4	351.7	-351.7	-28.9	28.9
		4	-601.4	-659.8	-29.2	315.3	-315.3	-145.4	145.4
		5	-540.5	-593.5	-26.5	283.5	-283.5	56.4	-56.4
		6	-309.8	-325.8	-8.0	158.9	-158.9	-971.4	971.4
4F	5F	1	-283.5	-338.9	-27.7	155.6	-155.6	1125.0	-1125.0
		2	-588.5	-657.5	-34.5	311.5	-311.5	108.1	-108.1
		3	-640.2	-711.9	-35.9	338.0	-338.0	-42.3	42.3
		4	-570.7	-637.7	-33.5	302.1	-302.1	-167.3	167.3
		5	-516.0	-580.3	-32.2	274.1	-274.1	97.0	-97.0
		6	-282.8	-338.3	-27.7	155.3	-155.3	-1121.3	1121.3
3F	4F	1	-279.3	-340.8	-30.7	155.0	-155.0	1274.1	-1274.1
		2	-635.3	-709.7	-37.2	336.2	-336.2	95.7	-95.7
		3	-695.9	-771.6	-37.9	366.9	-366.9	-57.4	57.4
		4	-609.8	-681.4	-35.8	322.8	-322.8	-192.3	192.3
		5	-546.5	-617.0	-35.2	290.9	-290.9	149.5	-149.5
		6	-278.8	-340.1	-30.7	154.7	-154.7	-1271.1	1271.1
2F	3F	1	-274.3	-368.4	-47.0	160.7	-160.7	1420.9	-1420.9
		2	-587.6	-722.4	-67.4	327.5	-327.5	79.7	-79.7
		3	-640.9	-784.1	-71.6	356.2	-356.2	-73.1	73.1
		4	-559.5	-688.3	-64.4	311.9	-311.9	-221.2	221.2
		5	-505.1	-626.2	-60.5	282.8	-282.8	210.1	-210.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	6	-275.0	-370.7	-47.8	161.4	-161.4	-1418.9	1418.9
1F	2F	1	-210.4	-1091.4	-440.5	292.6	-292.6	1560.8	-1560.8
		2	-471.9	-1360.4	-444.2	411.8	-411.8	67.1	-67.1
		3	-497.1	-1361.1	-432.0	417.6	-417.6	-83.8	83.8
		4	-440.5	-1322.7	-441.1	396.2	-396.2	-252.9	252.9
		5	-415.3	-1321.5	-453.1	390.3	-390.3	266.6	-266.6
		6	-211.9	-1091.5	-439.8	292.9	-292.9	-1560.9	1560.9

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	133.4	75.7	-28.9	-52.3	52.3	-41.3	41.3
		2	244.4	201.6	-21.4	-111.5	111.5	-5.8	5.8
		3	267.1	232.0	-17.6	-124.8	124.8	4.5	-4.5
		4	272.4	218.8	-26.8	-122.8	122.8	-12.4	12.4
		5	241.1	182.0	-29.5	-105.8	105.8	18.0	-18.0
		6	122.9	70.3	-26.3	-48.3	48.3	36.9	-36.9
11F	12F	1	173.9	134.7	-19.6	-77.1	77.1	-113.4	113.4
		2	322.4	309.3	-6.6	-157.9	157.9	-20.4	20.4
		3	358.4	347.6	-5.4	-176.5	176.5	5.0	-5.0
		4	323.0	308.0	-7.5	-157.8	157.8	-0.9	0.9
		5	283.5	265.8	-8.9	-137.3	137.3	20.8	-20.8
		6	174.2	134.3	-20.0	-77.1	77.1	108.9	-108.9
10F	11F	1	216.9	252.9	18.0	-116.0	116.0	-208.2	208.2
		2	397.6	443.8	23.1	-207.8	207.8	-32.9	32.9
		3	431.6	478.2	23.3	-224.6	224.6	5.7	-5.7
		4	396.2	443.9	23.8	-207.4	207.4	18.6	-18.6
		5	358.0	404.9	23.4	-188.4	188.4	12.3	-12.3
		6	215.1	250.6	17.7	-115.0	115.0	204.5	-204.5
9F	10F	1	261.5	252.9	-4.3	-128.6	128.6	-348.3	348.3
		2	568.8	562.3	-3.2	-282.8	282.8	-51.2	51.2
		3	624.0	620.8	-1.6	-311.2	311.2	6.5	-6.5
		4	570.9	563.5	-3.7	-283.6	283.6	41.1	-41.1
		5	508.1	497.9	-5.1	-251.5	251.5	7.5	-7.5
		6	257.1	248.9	-4.1	-126.5	126.5	344.3	-344.3
8F	9F	1	323.7	314.3	-4.7	-159.5	159.5	-508.0	508.0
		2	617.8	641.3	11.7	-314.8	314.8	-78.0	78.0
		3	671.9	697.4	12.8	-342.3	342.3	7.0	-7.0
		4	613.9	633.8	10.0	-311.9	311.9	71.8	-71.8
		5	554.1	571.9	8.9	-281.5	281.5	3.2	-3.2
		6	321.1	311.9	-4.6	-158.2	158.2	503.7	-503.7
7F	8F	1	315.2	380.0	32.4	-171.7	171.7	-675.9	675.9
		2	613.0	674.9	31.0	-318.0	318.0	-98.2	98.2
		3	662.7	726.4	31.9	-343.0	343.0	7.8	-7.8
		4	604.1	666.9	31.4	-313.8	313.8	104.9	-104.9
		5	549.4	610.4	30.5	-286.4	286.4	-11.1	11.1
		6	313.2	377.9	32.3	-170.6	170.6	672.2	-672.2
6F	7F	1	215.6	270.0	27.2	-121.4	121.4	-829.3	829.3
		2	555.3	618.4	31.5	-293.4	293.4	-108.5	108.5
		3	620.3	686.6	33.2	-326.7	326.7	16.4	-16.4
		4	547.4	610.1	31.3	-289.4	289.4	125.9	-125.9
		5	476.7	536.0	29.6	-253.2	253.2	-30.2	30.2
		6	212.6	266.8	27.1	-119.9	119.9	825.6	-825.6
5F	6F	1	311.9	327.5	7.8	-159.9	159.9	-975.6	975.6
		2	612.3	675.8	31.7	-322.0	322.0	-113.5	113.5
		3	668.9	737.8	34.4	-351.7	351.7	28.9	-28.9
		4	601.4	659.8	29.2	-315.3	315.3	145.4	-145.4
		5	540.5	593.5	26.5	-283.5	283.5	-56.4	56.4
		6	309.8	325.8	8.0	-158.9	158.9	971.4	-971.4
4F	5F	1	283.5	338.9	27.7	-155.6	155.6	-1125.0	1125.0
		2	588.5	657.5	34.5	-311.5	311.5	-108.1	108.1
		3	640.2	711.9	35.9	-338.0	338.0	42.3	-42.3
		4	570.7	637.7	33.5	-302.1	302.1	167.3	-167.3
		5	516.0	580.3	32.2	-274.1	274.1	-97.0	97.0
		6	282.8	338.3	27.7	-155.3	155.3	1121.3	-1121.3
3F	4F	1	279.3	340.8	30.7	-155.0	155.0	-1274.1	1274.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	2	635.3	709.7	37.2	-336.2	336.2	-95.7	95.7
		3	695.9	771.6	37.9	-366.9	366.9	57.4	-57.4
		4	609.8	681.4	35.8	-322.8	322.8	192.3	-192.3
		5	546.5	617.0	35.2	-290.9	290.9	-149.5	149.5
		6	278.8	340.1	30.7	-154.7	154.7	1271.1	-1271.1
2F	3F	1	274.3	368.4	47.0	-160.7	160.7	-1420.9	1420.9
		2	587.6	722.4	67.4	-327.5	327.5	-79.7	79.7
		3	640.9	784.1	71.6	-356.2	356.2	73.1	-73.1
		4	559.5	688.3	64.4	-311.9	311.9	221.2	-221.2
		5	505.1	626.2	60.5	-282.8	282.8	-210.1	210.1
		6	275.0	370.7	47.8	-161.4	161.4	1418.9	-1418.9
1F	2F	1	210.4	1091.4	440.5	-292.6	292.6	-1560.8	1560.8
		2	471.9	1360.4	444.2	-411.8	411.8	-67.1	67.1
		3	497.1	1361.1	432.0	-417.6	417.6	83.8	-83.8
		4	440.5	1322.7	441.1	-396.2	396.2	252.9	-252.9
		5	415.3	1321.5	453.1	-390.3	390.3	-266.6	266.6
		6	211.9	1091.5	439.8	-292.9	292.9	1560.9	-1560.9

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-653.5	743.2	574.8	269.4	280.5	0.0	0.0
	B	C	-214.5	141.7	48.4	112.3	92.1	0.0	0.0
12F	A	B	-827.9	772.4	496.6	291.7	284.8	0.0	0.0
	B	C	-71.0	217.9	70.1	79.8	135.6	0.0	0.0
11F	A	B	-798.0	756.3	519.7	290.8	285.7	0.0	0.0
	B	C	-120.3	184.0	62.4	91.3	124.1	0.0	0.0
10F	A	B	-838.3	767.2	500.6	294.3	285.5	0.0	0.0
	B	C	-81.9	209.5	68.8	82.5	132.9	0.0	0.0
9F	A	B	-856.5	774.8	487.7	294.9	284.8	0.0	0.0
	B	C	-67.8	220.6	70.3	79.0	136.4	0.0	0.0
8F	A	B	-847.6	773.9	492.7	294.4	285.3	0.0	0.0
	B	C	-89.6	202.1	68.7	84.6	130.8	0.0	0.0
7F	A	B	-872.5	771.8	481.3	296.1	283.7	0.0	0.0
	B	C	-89.6	198.3	70.6	85.1	130.3	0.0	0.0
6F	A	B	-881.8	776.8	474.1	296.4	283.4	0.0	0.0
	B	C	-94.2	192.7	71.1	86.5	128.9	0.0	0.0
5F	A	B	-866.8	788.1	475.9	294.7	285.0	0.0	0.0
	B	C	-110.0	178.2	70.4	90.7	124.7	0.0	0.0
4F	A	B	-856.9	802.0	473.9	293.3	286.5	0.0	0.0
	B	C	-118.8	171.5	69.4	92.9	122.5	0.0	0.0
3F	A	B	-844.8	816.2	472.9	291.7	288.1	0.0	0.0
	B	C	-131.7	160.8	68.3	96.1	119.3	0.0	0.0
2F	A	B	-857.5	869.9	487.5	300.9	302.4	0.0	0.0
	B	C	-150.1	153.4	72.1	104.9	120.9	0.0	0.0
1F	A	B	-596.0	1312.4	978.2	399.2	487.6	0.0	0.0
	B	C	-820.9	72.8	-111.3	274.3	66.5	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	405.5	385.2	10.1	-48.8	48.8	0.0	0.0
	B	C	159.1	184.4	-12.7	-47.7	47.7	0.0	0.0
12F	A	B	729.6	697.8	15.9	-88.1	88.1	0.0	0.0
	B	C	403.1	410.9	-3.9	-113.1	113.1	0.0	0.0
11F	A	B	933.5	881.7	25.9	-112.1	112.1	0.0	0.0
	B	C	560.3	569.7	-4.7	-156.9	156.9	0.0	0.0
10F	A	B	1007.7	968.9	19.4	-122.0	122.0	0.0	0.0
	B	C	614.4	617.8	-1.7	-171.1	171.1	0.0	0.0
9F	A	B	1052.7	1021.6	15.5	-128.0	128.0	0.0	0.0
	B	C	671.9	668.3	1.8	-186.1	186.1	0.0	0.0
8F	A	B	1129.5	1088.7	20.4	-136.9	136.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	B	C	738. 7	735. 8	1. 4	-204. 8	204. 8	0. 0	0. 0
7F	A	B	1066. 3	1037. 5	14. 4	-129. 9	129. 9	0. 0	0. 0
	B	C	730. 9	720. 5	5. 2	-201. 6	201. 6	0. 0	0. 0
6F	A	B	1035. 4	1013. 3	11. 1	-126. 5	126. 5	0. 0	0. 0
	B	C	732. 7	720. 4	6. 2	-201. 8	201. 8	0. 0	0. 0
5F	A	B	1078. 0	1051. 5	13. 3	-131. 4	131. 4	0. 0	0. 0
	B	C	784. 3	769. 2	7. 5	-215. 8	215. 8	0. 0	0. 0
4F	A	B	1073. 6	1048. 4	12. 6	-131. 0	131. 0	0. 0	0. 0
	B	C	821. 7	816. 8	2. 4	-227. 6	227. 6	0. 0	0. 0
3F	A	B	1038. 8	1011. 9	13. 4	-126. 6	126. 6	0. 0	0. 0
	B	C	820. 7	821. 6	-0. 5	-228. 1	228. 1	0. 0	0. 0
2F	A	B	908. 0	893. 5	7. 2	-111. 2	111. 2	0. 0	0. 0
	B	C	757. 5	759. 3	-0. 9	-210. 7	210. 7	0. 0	0. 0
1F	A	B	1680. 0	1166. 7	256. 7	-175. 7	175. 7	0. 0	0. 0
	B	C	1230. 1	1333. 1	-51. 5	-356. 0	356. 0	0. 0	0. 0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-405. 5	-385. 2	-10. 1	48. 8	-48. 8	0. 0	0. 0
	B	C	-159. 1	-184. 4	12. 7	47. 7	-47. 7	0. 0	0. 0
12F	A	B	-729. 6	-697. 8	-15. 9	88. 1	-88. 1	0. 0	0. 0
	B	C	-403. 1	-410. 9	3. 9	113. 1	-113. 1	0. 0	0. 0
11F	A	B	-933. 5	-881. 7	-25. 9	112. 1	-112. 1	0. 0	0. 0
	B	C	-560. 3	-569. 7	4. 7	156. 9	-156. 9	0. 0	0. 0
10F	A	B	-1007. 7	-968. 9	-19. 4	122. 0	-122. 0	0. 0	0. 0
	B	C	-614. 4	-617. 8	1. 7	171. 1	-171. 1	0. 0	0. 0
9F	A	B	-1052. 7	-1021. 6	-15. 5	128. 0	-128. 0	0. 0	0. 0
	B	C	-671. 9	-668. 3	-1. 8	186. 1	-186. 1	0. 0	0. 0
8F	A	B	-1129. 5	-1088. 7	-20. 4	136. 9	-136. 9	0. 0	0. 0
	B	C	-738. 7	-735. 8	-1. 4	204. 8	-204. 8	0. 0	0. 0
7F	A	B	-1066. 3	-1037. 5	-14. 4	129. 9	-129. 9	0. 0	0. 0
	B	C	-730. 9	-720. 5	-5. 2	201. 6	-201. 6	0. 0	0. 0
6F	A	B	-1035. 4	-1013. 3	-11. 1	126. 5	-126. 5	0. 0	0. 0
	B	C	-732. 7	-720. 4	-6. 2	201. 8	-201. 8	0. 0	0. 0
5F	A	B	-1078. 0	-1051. 5	-13. 3	131. 4	-131. 4	0. 0	0. 0
	B	C	-784. 3	-769. 2	-7. 5	215. 8	-215. 8	0. 0	0. 0
4F	A	B	-1073. 6	-1048. 4	-12. 6	131. 0	-131. 0	0. 0	0. 0
	B	C	-821. 7	-816. 8	-2. 4	227. 6	-227. 6	0. 0	0. 0
3F	A	B	-1038. 8	-1011. 9	-13. 4	126. 6	-126. 6	0. 0	0. 0
	B	C	-820. 7	-821. 6	0. 5	228. 1	-228. 1	0. 0	0. 0
2F	A	B	-908. 0	-893. 5	-7. 2	111. 2	-111. 2	0. 0	0. 0
	B	C	-757. 5	-759. 3	0. 9	210. 7	-210. 7	0. 0	0. 0
1F	A	B	-1680. 0	-1166. 7	-256. 7	175. 7	-175. 7	0. 0	0. 0
	B	C	-1230. 1	-1333. 1	51. 5	356. 0	-356. 0	0. 0	0. 0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	653. 5	457. 2	-98. 1	-277. 7	277. 7	-357. 8	357. 8
		B	-528. 7	-413. 3	57. 7	235. 5	-235. 5	-504. 3	504. 3
		C	-141. 7	-129. 5	6. 1	67. 8	-67. 8	-165. 8	165. 8
11F	12F	A	370. 7	390. 4	9. 9	-190. 3	190. 3	-764. 4	764. 4
		B	-288. 0	-306. 6	-9. 3	148. 6	-148. 6	-991. 9	991. 9
		C	-88. 4	-92. 7	-2. 1	45. 3	-45. 3	-376. 2	376. 2
10F	11F	A	407. 5	351. 6	-28. 0	-187. 5	187. 5	-1166. 2	1166. 2
		B	-329. 4	-290. 4	19. 5	153. 0	-153. 0	-1486. 5	1486. 5
		C	-91. 3	-89. 2	1. 0	44. 6	-44. 6	-573. 1	573. 1
9F	10F	A	486. 7	442. 4	-22. 2	-232. 3	232. 3	-1576. 5	1576. 5
		B	-394. 8	-365. 4	14. 7	190. 1	-190. 1	-1977. 3	1977. 3
		C	-120. 3	-118. 6	0. 9	59. 7	-59. 7	-787. 3	787. 3
8F	9F	A	414. 1	428. 9	7. 4	-210. 7	210. 7	-1990. 7	1990. 7
		B	-341. 6	-355. 1	-6. 7	174. 2	-174. 2	-2466. 9	2466. 9
		C	-102. 0	-109. 5	-3. 7	52. 9	-52. 9	-1008. 6	1008. 6
7F	8F	A	418. 7	380. 0	-19. 4	-197. 2	197. 2	-2400. 9	2400. 9
		B	-329. 1	-319. 4	4. 9	160. 1	-160. 1	-2958. 0	2958. 0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	C	-92.6	-97.6	-2.5	47.0	-47.0	-1221.9	1221.9
6F	7F	A	492.6	472.3	-10.1	-241.2	241.2	-2814.6	2814.6
		B	-362.7	-354.9	3.9	179.4	-179.4	-3448.8	3448.8
		C	-100.8	-103.8	-1.5	51.1	-51.1	-1436.9	1436.9
5F	6F	A	409.5	454.2	22.4	-215.9	215.9	-3229.0	3229.0
		B	-327.7	-338.9	-5.6	166.6	-166.6	-3940.8	3940.8
		C	-88.9	-93.9	-2.5	45.7	-45.7	-1652.4	1652.4
4F	5F	A	412.6	435.7	11.5	-212.1	212.1	-3637.6	3637.6
		B	-339.3	-335.0	2.1	168.6	-168.6	-4433.6	4433.6
		C	-84.3	-80.6	1.8	41.2	-41.2	-1860.9	1860.9
3F	4F	A	421.3	452.3	15.5	-218.4	218.4	-4055.5	4055.5
		B	-348.1	-344.6	1.7	173.2	-173.2	-4941.3	4941.3
		C	-90.9	-81.9	4.5	43.2	-43.2	-2067.6	2067.6
2F	3F	A	392.5	432.8	20.2	-206.3	206.3	-4466.0	4466.0
		B	-339.9	-322.2	8.9	165.5	-165.5	-5447.3	5447.3
		C	-78.9	-73.0	2.9	38.0	-38.0	-2271.5	2271.5
1F	2F	A	424.7	596.0	85.7	-229.4	229.4	-4879.4	4879.4
		B	-397.6	-491.4	-46.9	199.8	-199.8	-5966.4	5966.4
		C	-80.4	-72.8	3.8	34.4	-34.4	-2478.9	2478.9

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-405.5	-215.8	94.9	155.3	-155.3	59.0	-59.0
		B	-544.3	-365.5	89.4	227.4	-227.4	-0.7	0.7
		C	-184.4	-125.1	29.7	77.4	-77.4	-54.0	54.0
11F	12F	A	-513.9	-375.8	69.0	222.4	-222.4	161.6	-161.6
		B	-735.5	-617.2	59.1	338.2	-338.2	25.2	-25.2
		C	-285.7	-247.8	18.9	133.4	-133.4	-174.9	174.9
10F	11F	A	-557.7	-555.4	1.2	274.8	-274.8	287.1	-287.1
		B	-824.7	-791.5	16.6	399.1	-399.1	71.4	-71.4
		C	-321.8	-327.0	-2.6	160.2	-160.2	-339.2	339.2
9F	10F	A	-452.4	-419.7	16.3	218.0	-218.0	424.6	-424.6
		B	-791.8	-736.9	27.4	382.2	-382.2	122.5	-122.5
		C	-290.7	-292.4	-0.9	145.8	-145.8	-522.1	522.1
8F	9F	A	-632.9	-554.1	39.4	296.8	-296.8	568.9	-568.9
		B	-956.6	-905.5	25.5	465.5	-465.5	183.9	-183.9
		C	-375.8	-373.1	1.4	187.2	-187.2	-721.5	721.5
7F	8F	A	-575.4	-683.2	-53.9	310.8	-310.8	720.8	-720.8
		B	-921.9	-1002.9	-40.5	475.3	-475.3	257.1	-257.1
		C	-362.8	-421.9	-29.6	193.8	-193.8	-939.6	939.6
6F	7F	A	-383.1	-469.2	-43.1	213.1	-213.1	865.9	-865.9
		B	-765.5	-838.2	-36.3	400.9	-400.9	337.8	-337.8
		C	-298.5	-350.6	-26.0	162.3	-162.3	-1156.0	1156.0
5F	6F	A	-566.2	-524.1	21.1	272.6	-272.6	1006.5	-1006.5
		B	-907.9	-905.1	1.4	453.2	-453.2	424.4	-424.4
		C	-369.8	-394.4	-12.3	191.0	-191.0	-1373.1	1373.1
4F	5F	A	-553.9	-597.7	-21.9	287.9	-287.9	1149.9	-1149.9
		B	-930.6	-987.2	-28.3	479.5	-479.5	520.8	-520.8
		C	-374.8	-407.8	-16.5	195.6	-195.6	-1602.6	1602.6
3F	4F	A	-475.9	-566.0	-45.0	260.5	-260.5	1296.5	-1296.5
		B	-882.9	-1002.8	-60.0	471.4	-471.4	636.5	-636.5
		C	-409.1	-476.6	-33.8	221.4	-221.4	-1842.2	1842.2
2F	3F	A	-472.8	-761.7	-144.4	308.6	-308.6	1434.4	-1434.4
		B	-829.8	-1068.3	-119.2	474.5	-474.5	754.8	-754.8
		C	-345.0	-495.6	-75.3	210.1	-210.1	-2079.6	2079.6
1F	2F	A	-146.3	-1680.0	-766.8	410.4	-410.4	1550.6	-1550.6
		B	-582.7	-2396.8	-907.0	669.5	-669.5	864.6	-864.6
		C	-263.7	-1333.1	-534.7	358.8	-358.8	-2295.2	2295.2

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	405.5	215.8	-94.9	-155.3	155.3	-59.0	59.0
		B	544.3	365.5	-89.4	-227.4	227.4	0.7	-0.7
		C	184.4	125.1	-29.7	-77.4	77.4	54.0	-54.0

* 1 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	513.9	375.8	-69.0	-222.4	222.4	-161.6	161.6
		B	735.5	617.2	-59.1	-338.2	338.2	-25.2	25.2
		C	285.7	247.8	-18.9	-133.4	133.4	174.9	-174.9
10F	11F	A	557.7	555.4	-1.2	-274.8	274.8	-287.1	287.1
		B	824.7	791.5	-16.6	-399.1	399.1	-71.4	71.4
		C	321.8	327.0	2.6	-160.2	160.2	339.2	-339.2
9F	10F	A	452.4	419.7	-16.3	-218.0	218.0	-424.6	424.6
		B	791.8	736.9	-27.4	-382.2	382.2	-122.5	122.5
		C	290.7	292.4	0.9	-145.8	145.8	522.1	-522.1
8F	9F	A	632.9	554.1	-39.4	-296.8	296.8	-568.9	568.9
		B	956.6	905.5	-25.5	-465.5	465.5	-183.9	183.9
		C	375.8	373.1	-1.4	-187.2	187.2	721.5	-721.5
7F	8F	A	575.4	683.2	53.9	-310.8	310.8	-720.8	720.8
		B	921.9	1002.9	40.5	-475.3	475.3	-257.1	257.1
		C	362.8	421.9	29.6	-193.8	193.8	939.6	-939.6
6F	7F	A	383.1	469.2	43.1	-213.1	213.1	-865.9	865.9
		B	765.5	838.2	36.3	-400.9	400.9	-337.8	337.8
		C	298.5	350.6	26.0	-162.3	162.3	1156.0	-1156.0
5F	6F	A	566.2	524.1	-21.1	-272.6	272.6	-1006.5	1006.5
		B	907.9	905.1	-1.4	-453.2	453.2	-424.4	424.4
		C	369.8	394.4	12.3	-191.0	191.0	1373.1	-1373.1
4F	5F	A	553.9	597.7	21.9	-287.9	287.9	-1149.9	1149.9
		B	930.6	987.2	28.3	-479.5	479.5	-520.8	520.8
		C	374.8	407.8	16.5	-195.6	195.6	1602.6	-1602.6
3F	4F	A	475.9	566.0	45.0	-260.5	260.5	-1296.5	1296.5
		B	882.9	1002.8	60.0	-471.4	471.4	-636.5	636.5
		C	409.1	476.6	33.8	-221.4	221.4	1842.2	-1842.2
2F	3F	A	472.8	761.7	144.4	-308.6	308.6	-1434.4	1434.4
		B	829.8	1068.3	119.2	-474.5	474.5	-754.8	754.8
		C	345.0	495.6	75.3	-210.1	210.1	2079.6	-2079.6
1F	2F	A	146.3	1680.0	766.8	-410.4	410.4	-1550.6	1550.6
		B	582.7	2396.8	907.0	-669.5	669.5	-864.6	864.6
		C	263.7	1333.1	534.7	-358.8	358.8	2295.2	-2295.2

* 2 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-973.7	1171.5	951.9	409.5	434.0	0.0	0.0
	B	C	-445.0	153.4	56.2	190.6	109.6	0.0	0.0
12F	A	B	-1053.4	966.3	636.8	349.4	338.6	0.0	0.0
	B	C	-129.3	252.6	99.6	102.2	153.5	0.0	0.0
11F	A	B	-977.5	942.9	686.4	346.1	341.9	0.0	0.0
	B	C	-212.3	210.1	79.4	119.6	136.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1056.3	904.3	709.1	363.9	345.2	0.0	0.0
	B	C	-134.1	250.5	98.3	103.2	152.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1095.6	917.5	682.8	365.5	343.6	0.0	0.0
	B	C	-119.3	265.8	98.0	99.0	156.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1075.0	918.8	692.5	364.2	344.9	0.0	0.0
	B	C	-142.4	246.6	96.1	104.9	150.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1136.2	903.3	669.6	368.9	340.2	0.0	0.0
	B	C	-74.9	329.1	100.6	90.7	178.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1154.8	917.0	653.5	369.2	339.9	0.0	0.0
	B	C	-77.7	335.3	96.1	90.2	178.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1119.5	946.4	656.4	365.2	343.9	0.0	0.0
	B	C	-126.7	293.2	92.6	102.9	166.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1099.3	977.6	651.0	362.1	347.0	0.0	0.0
	B	C	-150.9	280.7	86.7	107.9	161.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1067.2	1012.0	649.8	358.0	351.1	0.0	0.0
	B	C	-195.2	251.6	79.1	118.1	150.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1039.3	1064.1	637.7	353.0	356.1	0.0	0.0
	B	C	-215.0	216.9	86.6	125.7	143.3	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	A	B	-765.9	1754.6	1389.5	525.7	647.8	0.0	0.0
	B	C	-1145.4	87.6	-185.5	354.4	60.6	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	448.0	434.3	6.8	-54.5	54.5	0.0	0.0
	B	C	115.6	160.1	-22.3	-38.3	38.3	0.0	0.0
12F	A	B	813.4	777.7	17.9	-98.2	98.2	0.0	0.0
	B	C	380.8	399.6	-9.4	-108.4	108.4	0.0	0.0
11F	A	B	1075.2	1009.6	32.8	-128.7	128.7	0.0	0.0
	B	C	563.9	577.3	-6.7	-158.5	158.5	0.0	0.0
10F	A	B	1856.6	1799.7	28.4	-225.7	225.7	0.0	0.0
	B	C	550.5	607.5	-28.5	-160.8	160.8	0.0	0.0
9F	A	B	2102.6	2039.8	31.4	-255.7	255.7	0.0	0.0
	B	C	633.9	658.1	-12.1	-179.5	179.5	0.0	0.0
8F	A	B	2219.2	2169.5	24.8	-270.9	270.9	0.0	0.0
	B	C	728.3	773.8	-22.8	-208.6	208.6	0.0	0.0
7F	A	B	2075.7	1927.7	74.0	-247.1	247.1	0.0	0.0
	B	C	1738.0	1657.7	40.2	-471.6	471.6	0.0	0.0
6F	A	B	2071.3	1961.5	54.9	-248.9	248.9	0.0	0.0
	B	C	1953.0	1921.3	15.8	-538.1	538.1	0.0	0.0
5F	A	B	2146.9	2016.7	65.1	-257.0	257.0	0.0	0.0
	B	C	2082.1	2016.9	32.6	-569.3	569.3	0.0	0.0
4F	A	B	2143.1	2010.3	66.4	-256.4	256.4	0.0	0.0
	B	C	2272.5	2264.2	4.1	-630.1	630.1	0.0	0.0
3F	A	B	2084.8	1947.4	68.7	-248.9	248.9	0.0	0.0
	B	C	2372.4	2403.9	-15.8	-663.4	663.4	0.0	0.0
2F	A	B	1766.6	1646.6	60.0	-210.7	210.7	0.0	0.0
	B	C	2129.2	2140.3	-5.5	-593.0	593.0	0.0	0.0
1F	A	B	1959.2	1423.4	267.9	-208.8	208.8	0.0	0.0
	B	C	1568.3	1731.9	-81.8	-458.4	458.4	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-448.0	-434.3	-6.8	54.5	-54.5	0.0	0.0
	B	C	-115.6	-160.1	22.3	38.3	-38.3	0.0	0.0
12F	A	B	-813.4	-777.7	-17.9	98.2	-98.2	0.0	0.0
	B	C	-380.8	-399.6	9.4	108.4	-108.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1075.2	-1009.6	-32.8	128.7	-128.7	0.0	0.0
	B	C	-563.9	-577.3	6.7	158.5	-158.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1856.6	-1799.7	-28.4	225.7	-225.7	0.0	0.0
	B	C	-550.5	-607.5	28.5	160.8	-160.8	0.0	0.0
9F	A	B	-2102.6	-2039.8	-31.4	255.7	-255.7	0.0	0.0
	B	C	-633.9	-658.1	12.1	179.5	-179.5	0.0	0.0
8F	A	B	-2219.2	-2169.5	-24.8	270.9	-270.9	0.0	0.0
	B	C	-728.3	-773.8	22.8	208.6	-208.6	0.0	0.0
7F	A	B	-2075.7	-1927.7	-74.0	247.1	-247.1	0.0	0.0
	B	C	-1738.0	-1657.7	-40.2	471.6	-471.6	0.0	0.0
6F	A	B	-2071.3	-1961.5	-54.9	248.9	-248.9	0.0	0.0
	B	C	-1953.0	-1921.3	-15.8	538.1	-538.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2146.9	-2016.7	-65.1	257.0	-257.0	0.0	0.0
	B	C	-2082.1	-2016.9	-32.6	569.3	-569.3	0.0	0.0
4F	A	B	-2143.1	-2010.3	-66.4	256.4	-256.4	0.0	0.0
	B	C	-2272.5	-2264.2	-4.1	630.1	-630.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2084.8	-1947.4	-68.7	248.9	-248.9	0.0	0.0
	B	C	-2372.4	-2403.9	15.8	663.4	-663.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1766.6	-1646.6	-60.0	210.7	-210.7	0.0	0.0
	B	C	-2129.2	-2140.3	5.5	593.0	-593.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1959.2	-1423.4	-267.9	208.8	-208.8	0.0	0.0
	B	C	-1568.3	-1731.9	81.8	458.4	-458.4	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	973.7	631.8	-171.0	-401.4	401.4	-521.5	521.5

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	B	-726.5	-520.3	103.1	311.7	-311.7	-776.8	776.8
		C	-153.4	-146.3	3.6	74.9	-74.9	-241.2	241.2
11F	12F	A	421.6	474.2	26.3	-224.0	224.0	-993.7	993.7
		B	-316.7	-354.8	-19.0	167.9	-167.9	-1336.2	1336.2
		C	-106.4	-106.7	-0.2	53.3	-53.3	-537.2	537.2
10F	11F	A	503.3	413.4	-44.9	-226.4	226.4	-1466.3	1466.3
		B	-375.8	-310.0	32.9	169.3	-169.3	-1921.8	1921.8
		C	-103.4	-103.9	-0.3	51.2	-51.2	-818.2	818.2
9F	10F	A	642.9	539.2	-51.8	-295.5	295.5	-1957.1	1957.1
		B	-460.3	-392.1	34.1	213.1	-213.1	-2495.3	2495.3
		C	-146.6	-143.7	1.4	72.6	-72.6	-1115.9	1115.9
8F	9F	A	556.4	516.3	-20.0	-268.2	268.2	-2451.9	2451.9
		B	-406.1	-379.2	13.5	196.3	-196.3	-3065.7	3065.7
		C	-122.1	-129.9	-3.9	63.0	-63.0	-1419.5	1419.5
7F	8F	A	558.6	468.4	-45.1	-253.6	253.6	-2948.4	2948.4
		B	-397.2	-359.0	19.1	186.7	-186.7	-3647.1	3647.1
		C	-116.6	-128.1	-5.8	60.4	-60.4	-1718.8	1718.8
6F	7F	A	667.8	589.9	-38.9	-314.4	314.4	-3459.7	3459.7
		B	-469.5	-416.9	26.3	221.6	-221.6	-4222.2	4222.2
		C	-201.0	-173.7	13.6	93.7	-93.7	-2047.7	2047.7
5F	6F	A	564.9	559.9	-2.5	-281.2	281.2	-3976.2	3976.2
		B	-422.4	-390.2	16.1	203.1	-203.1	-4801.4	4801.4
		C	-161.5	-145.5	8.0	76.8	-76.8	-2380.2	2380.2
4F	5F	A	559.6	530.2	-14.7	-272.4	272.4	-4491.5	4491.5
		B	-429.6	-383.8	22.9	203.3	-203.3	-5399.9	5399.9
		C	-147.7	-124.3	11.7	68.0	-68.0	-2701.8	2701.8
3F	4F	A	569.1	555.9	-6.6	-281.3	281.3	-4999.7	4999.7
		B	-442.9	-398.3	22.3	210.3	-210.3	-6001.1	6001.1
		C	-156.5	-124.2	16.1	70.2	-70.2	-3021.6	3021.6
2F	3F	A	511.3	478.7	-16.3	-247.5	247.5	-5511.5	5511.5
		B	-418.5	-344.0	37.3	190.6	-190.6	-6624.7	6624.7
		C	-127.4	-103.3	12.1	57.7	-57.7	-3335.0	3335.0
1F	2F	A	560.6	765.9	102.6	-298.1	298.1	-6032.1	6032.1
		B	-505.1	-609.2	-52.0	250.4	-250.4	-7268.2	7268.2
		C	-113.6	-87.6	13.0	45.2	-45.2	-3653.1	3653.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-448.0	-261.0	93.5	177.2	-177.2	44.2	-44.2
		B	-549.9	-386.1	81.9	234.0	-234.0	-15.6	15.6
		C	-160.1	-111.2	24.5	67.8	-67.8	-31.9	31.9
11F	12F	A	-552.5	-401.6	75.4	238.5	-238.5	128.8	-128.8
		B	-772.4	-648.9	61.7	355.3	-355.3	-5.1	5.1
		C	-288.5	-253.7	17.4	135.5	-135.5	-133.4	133.4
10F	11F	A	-673.5	-747.1	-36.8	350.8	-350.8	244.4	-244.4
		B	-924.5	-943.1	-9.3	461.1	-461.1	24.7	-24.7
		C	-323.6	-323.1	0.2	159.7	-159.7	-285.1	285.1
9F	10F	A	-1109.5	-900.4	104.6	502.5	-502.5	455.2	-455.2
		B	-1407.1	-1177.1	115.0	646.0	-646.0	-40.1	40.1
		C	-284.4	-296.7	-6.2	145.3	-145.3	-434.6	434.6
8F	9F	A	-1202.3	-1049.3	76.5	562.9	-562.9	695.2	-695.2
		B	-1496.7	-1299.0	98.8	698.9	-698.9	-117.5	117.5
		C	-361.4	-332.3	14.6	173.4	-173.4	-601.5	601.5
7F	8F	A	-1169.9	-1129.6	20.1	567.8	-567.8	951.2	-951.2
		B	-1598.8	-1653.1	-27.2	802.9	-802.9	-183.1	183.1
		C	-441.5	-630.4	-94.4	264.7	-264.7	-796.9	796.9
6F	7F	A	-946.1	-942.9	1.6	472.3	-472.3	1183.8	-1183.8
		B	-2012.6	-1860.6	76.0	968.3	-968.3	36.4	-36.4
		C	-1027.3	-924.1	51.6	487.9	-487.9	-1253.6	1253.6
5F	6F	A	-1128.4	-1013.1	57.7	535.4	-535.4	1419.2	-1419.2
		B	-2054.0	-1927.2	63.4	995.3	-995.3	318.4	-318.4
		C	-997.2	-953.7	21.8	487.7	-487.7	-1776.3	1776.3
4F	5F	A	-1133.9	-1089.4	22.2	555.8	-555.8	1664.3	-1664.3
		B	-2171.6	-2070.1	50.7	1060.4	-1060.4	622.4	-622.4
		C	-1063.2	-987.4	37.9	512.6	-512.6	-2331.4	2331.4

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	A	-1053.7	-1054.7	-0.5	527.1	-527.1	1903.6	-1903.6
		B	-2212.6	-2155.7	28.5	1092.1	-1092.1	979.1	-979.1
		C	-1276.8	-1210.0	33.4	621.7	-621.7	-2949.0	2949.0
2F	3F	A	-1030.1	-1259.8	-114.8	572.5	-572.5	2139.6	-2139.6
		B	-2164.1	-2283.6	-59.7	1111.9	-1111.9	1378.8	-1378.8
		C	-1194.0	-1284.7	-45.4	619.7	-619.7	-3602.6	3602.6
1F	2F	A	-506.8	-1959.2	-726.2	554.2	-554.2	2343.4	-2343.4
		B	-1492.3	-2991.7	-749.7	1007.6	-1007.6	1752.1	-1752.1
		C	-855.6	-1731.9	-438.2	581.5	-581.5	-4189.9	4189.9

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	448.0	261.0	-93.5	-177.2	177.2	-44.2	44.2
		B	549.9	386.1	-81.9	-234.0	234.0	15.6	-15.6
		C	160.1	111.2	-24.5	-67.8	67.8	31.9	-31.9
11F	12F	A	552.5	401.6	-75.4	-238.5	238.5	-128.8	128.8
		B	772.4	648.9	-61.7	-355.3	355.3	5.1	-5.1
		C	288.5	253.7	-17.4	-135.5	135.5	133.4	-133.4
10F	11F	A	673.5	747.1	36.8	-350.8	350.8	-244.4	244.4
		B	924.5	943.1	9.3	-461.1	461.1	-24.7	24.7
		C	323.6	323.1	-0.2	-159.7	159.7	285.1	-285.1
9F	10F	A	1109.5	900.4	-104.6	-502.5	502.5	-455.2	455.2
		B	1407.1	1177.1	-115.0	-646.0	646.0	40.1	-40.1
		C	284.4	296.7	6.2	-145.3	145.3	434.6	-434.6
8F	9F	A	1202.3	1049.3	-76.5	-562.9	562.9	-695.2	695.2
		B	1496.7	1299.0	-98.8	-698.9	698.9	117.5	-117.5
		C	361.4	332.3	-14.6	-173.4	173.4	601.5	-601.5
7F	8F	A	1169.9	1129.6	-20.1	-567.8	567.8	-951.2	951.2
		B	1598.8	1653.1	27.2	-802.9	802.9	183.1	-183.1
		C	441.5	630.4	94.4	-264.7	264.7	796.9	-796.9
6F	7F	A	946.1	942.9	-1.6	-472.3	472.3	-1183.8	1183.8
		B	2012.6	1860.6	-76.0	-968.3	968.3	-36.4	36.4
		C	1027.3	924.1	-51.6	-487.9	487.9	1253.6	-1253.6
5F	6F	A	1128.4	1013.1	-57.7	-535.4	535.4	-1419.2	1419.2
		B	2054.0	1927.2	-63.4	-995.3	995.3	-318.4	318.4
		C	997.2	953.7	-21.8	-487.7	487.7	1776.3	-1776.3
4F	5F	A	1133.9	1089.4	-22.2	-555.8	555.8	-1664.3	1664.3
		B	2171.6	2070.1	-50.7	-1060.4	1060.4	-622.4	622.4
		C	1063.2	987.4	-37.9	-512.6	512.6	2331.4	-2331.4
3F	4F	A	1053.7	1054.7	0.5	-527.1	527.1	-1903.6	1903.6
		B	2212.6	2155.7	-28.5	-1092.1	1092.1	-979.1	979.1
		C	1276.8	1210.0	-33.4	-621.7	621.7	2949.0	-2949.0
2F	3F	A	1030.1	1259.8	114.8	-572.5	572.5	-2139.6	2139.6
		B	2164.1	2283.6	59.7	-1111.9	1111.9	-1378.8	1378.8
		C	1194.0	1284.7	45.4	-619.7	619.7	3602.6	-3602.6
1F	2F	A	506.8	1959.2	726.2	-554.2	554.2	-2343.4	2343.4
		B	1492.3	2991.7	749.7	-1007.6	1007.6	-1752.1	1752.1
		C	855.6	1731.9	438.2	-581.5	581.5	4189.9	-4189.9

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-978.1	1166.4	952.3	410.1	433.4	0.0	0.0
	B	C	-449.2	152.7	54.5	191.3	109.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1056.8	967.0	634.8	349.5	338.5	0.0	0.0
	B	C	-163.2	269.1	116.5	123.9	157.4	0.0	0.0
11F	A	B	-980.1	944.3	684.4	346.2	341.8	0.0	0.0
	B	C	-250.4	228.2	93.3	141.7	139.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1063.2	901.4	707.1	364.5	344.6	0.0	0.0
	B	C	-168.9	270.7	112.8	124.5	156.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1103.3	912.8	681.3	366.3	342.8	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	B	C	-153.1	288.7	111.7	119.8	161.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1081.5	915.7	690.8	364.8	344.3	0.0	0.0
	B	C	-177.5	267.7	110.0	126.1	155.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1142.9	899.7	668.1	369.6	339.5	0.0	0.0
	B	C	-115.5	341.2	116.2	113.9	180.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1161.3	913.0	652.2	369.9	339.2	0.0	0.0
	B	C	-119.2	347.8	111.1	113.5	181.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1124.4	944.1	655.2	365.7	343.4	0.0	0.0
	B	C	-166.7	307.3	107.6	125.7	168.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1102.9	976.2	649.8	362.4	346.7	0.0	0.0
	B	C	-188.4	298.3	101.2	130.0	164.6	0.0	0.0
3F	A	B	-1069.4	1011.8	648.8	358.1	351.0	0.0	0.0
	B	C	-231.7	272.2	92.6	139.7	154.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1039.4	1066.4	636.5	352.9	356.2	0.0	0.0
	B	C	-248.4	237.2	101.8	146.8	147.7	0.0	0.0
1F	A	B	-766.6	1751.0	1390.9	526.0	647.5	0.0	0.0
	B	C	-1149.0	92.5	-189.7	354.2	60.8	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	447.1	436.4	5.4	-54.5	54.5	0.0	0.0
	B	C	104.9	153.2	-24.1	-35.8	35.8	0.0	0.0
12F	A	B	809.8	773.3	18.3	-97.7	97.7	0.0	0.0
	B	C	383.8	402.7	-9.5	-109.2	109.2	0.0	0.0
11F	A	B	1070.0	1002.9	33.6	-128.0	128.0	0.0	0.0
	B	C	577.1	589.7	-6.3	-162.1	162.1	0.0	0.0
10F	A	B	1848.0	1789.8	29.1	-224.6	224.6	0.0	0.0
	B	C	563.8	623.5	-29.9	-164.9	164.9	0.0	0.0
9F	A	B	2092.6	2028.0	32.3	-254.4	254.4	0.0	0.0
	B	C	654.0	679.0	-12.5	-185.1	185.1	0.0	0.0
8F	A	B	2208.4	2155.8	26.3	-269.4	269.4	0.0	0.0
	B	C	752.7	798.8	-23.1	-215.5	215.5	0.0	0.0
7F	A	B	2066.8	1918.7	74.0	-246.0	246.0	0.0	0.0
	B	C	1746.9	1664.2	41.4	-473.8	473.8	0.0	0.0
6F	A	B	2062.3	1951.4	55.5	-247.8	247.8	0.0	0.0
	B	C	1969.3	1934.6	17.4	-542.2	542.2	0.0	0.0
5F	A	B	2138.0	2006.1	65.9	-255.8	255.8	0.0	0.0
	B	C	2108.9	2038.5	35.2	-576.0	576.0	0.0	0.0
4F	A	B	2134.5	1999.3	67.6	-255.2	255.2	0.0	0.0
	B	C	2312.1	2300.5	5.8	-640.6	640.6	0.0	0.0
3F	A	B	2076.4	1936.1	70.1	-247.7	247.7	0.0	0.0
	B	C	2424.0	2454.4	-15.2	-677.5	677.5	0.0	0.0
2F	A	B	1758.7	1634.9	61.9	-209.5	209.5	0.0	0.0
	B	C	2179.0	2186.6	-3.8	-606.3	606.3	0.0	0.0
1F	A	B	1953.5	1421.8	265.9	-208.3	208.3	0.0	0.0
	B	C	1574.0	1740.8	-83.4	-460.4	460.4	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-447.1	-436.4	-5.4	54.5	-54.5	0.0	0.0
	B	C	-104.9	-153.2	24.1	35.8	-35.8	0.0	0.0
12F	A	B	-809.8	-773.3	-18.3	97.7	-97.7	0.0	0.0
	B	C	-383.8	-402.7	9.5	109.2	-109.2	0.0	0.0
11F	A	B	-1070.0	-1002.9	-33.6	128.0	-128.0	0.0	0.0
	B	C	-577.1	-589.7	6.3	162.1	-162.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1848.0	-1789.8	-29.1	224.6	-224.6	0.0	0.0
	B	C	-563.8	-623.5	29.9	164.9	-164.9	0.0	0.0
9F	A	B	-2092.6	-2028.0	-32.3	254.4	-254.4	0.0	0.0
	B	C	-654.0	-679.0	12.5	185.1	-185.1	0.0	0.0
8F	A	B	-2208.4	-2155.8	-26.3	269.4	-269.4	0.0	0.0
	B	C	-752.7	-798.8	23.1	215.5	-215.5	0.0	0.0
7F	A	B	-2066.8	-1918.7	-74.0	246.0	-246.0	0.0	0.0
	B	C	-1746.9	-1664.2	-41.4	473.8	-473.8	0.0	0.0
6F	A	B	-2062.3	-1951.4	-55.5	247.8	-247.8	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	B	C	-1969.3	-1934.6	-17.4	542.2	-542.2	0.0	0.0
5F	A	B	-2138.0	-2006.1	-65.9	255.8	-255.8	0.0	0.0
	B	C	-2108.9	-2038.5	-35.2	576.0	-576.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2134.5	-1999.3	-67.6	255.2	-255.2	0.0	0.0
	B	C	-2312.1	-2300.5	-5.8	640.6	-640.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2076.4	-1936.1	-70.1	247.7	-247.7	0.0	0.0
	B	C	-2424.0	-2454.4	15.2	677.5	-677.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1758.7	-1634.9	-61.9	209.5	-209.5	0.0	0.0
	B	C	-2179.0	-2186.6	3.8	606.3	-606.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1953.5	-1421.8	-265.9	208.3	-208.3	0.0	0.0
	B	C	-1574.0	-1740.8	83.4	460.4	-460.4	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	978.1	634.4	-171.8	-403.1	403.1	-539.1	539.1
		B	-717.2	-507.0	105.1	306.1	-306.1	-790.3	790.3
		C	-152.7	-151.5	0.6	76.0	-76.0	-233.5	233.5
11F	12F	A	422.3	475.2	26.4	-224.4	224.4	-1036.0	1036.0
		B	-296.7	-335.6	-19.4	158.1	-158.1	-1395.5	1395.5
		C	-117.6	-116.7	0.4	58.6	-58.6	-567.6	567.6
10F	11F	A	505.0	415.5	-44.7	-227.3	227.3	-1529.7	1529.7
		B	-358.4	-295.2	31.6	161.4	-161.4	-2022.1	2022.1
		C	-111.5	-112.0	-0.3	55.2	-55.2	-883.7	883.7
9F	10F	A	647.7	543.3	-52.2	-297.7	297.7	-2043.3	2043.3
		B	-437.3	-372.9	32.2	202.6	-202.6	-2633.3	2633.3
		C	-158.7	-155.6	1.6	78.6	-78.6	-1217.4	1217.4
8F	9F	A	560.0	519.5	-20.3	-269.9	269.9	-2560.4	2560.4
		B	-386.8	-361.2	12.8	187.0	-187.0	-3239.5	3239.5
		C	-133.1	-142.3	-4.6	68.9	-68.9	-1556.7	1556.7
7F	8F	A	562.0	471.1	-45.4	-255.1	255.1	-3076.4	3076.4
		B	-376.9	-341.1	17.9	177.3	-177.3	-3854.7	3854.7
		C	-125.4	-134.6	-4.6	64.2	-64.2	-1891.5	1891.5
6F	7F	A	671.8	593.5	-39.1	-316.3	316.3	-3604.9	3604.9
		B	-443.1	-393.6	24.8	209.2	-209.2	-4453.9	4453.9
		C	-206.6	-179.4	13.6	96.5	-96.5	-2254.0	2254.0
5F	6F	A	567.7	562.7	-2.5	-282.6	282.6	-4135.8	4135.8
		B	-400.2	-368.8	15.7	192.3	-192.3	-5054.9	5054.9
		C	-168.4	-152.1	8.2	80.1	-80.1	-2619.9	2619.9
4F	5F	A	561.6	532.3	-14.7	-273.5	273.5	-4663.6	4663.6
		B	-408.5	-364.4	22.1	193.2	-193.2	-5675.8	5675.8
		C	-155.2	-131.3	11.9	71.6	-71.6	-2975.9	2975.9
3F	4F	A	570.6	557.6	-6.5	-282.0	282.0	-5192.1	5192.1
		B	-423.4	-380.2	21.6	200.9	-200.9	-6310.9	6310.9
		C	-167.0	-133.5	16.8	75.1	-75.1	-3331.1	3331.1
2F	3F	A	511.8	479.0	-16.4	-247.7	247.7	-5718.2	5718.2
		B	-399.9	-325.1	37.4	181.3	-181.3	-6964.0	6964.0
		C	-138.7	-115.0	11.8	63.4	-63.4	-3680.5	3680.5
1F	2F	A	560.4	766.6	103.1	-298.2	298.2	-6245.9	6245.9
		B	-492.9	-602.0	-54.6	246.1	-246.1	-7633.5	7633.5
		C	-122.2	-92.5	14.8	48.3	-48.3	-4036.2	4036.2

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-447.1	-259.8	93.6	176.7	-176.7	54.5	-54.5
		B	-541.2	-382.2	79.5	230.9	-230.9	-20.3	20.3
		C	-153.2	-109.2	22.0	65.6	-65.6	-35.5	35.5
11F	12F	A	-549.9	-399.7	75.1	237.4	-237.4	151.1	-151.1
		B	-774.8	-652.7	61.1	356.9	-356.9	-10.8	10.8
		C	-293.5	-259.8	16.9	138.3	-138.3	-142.9	142.9
10F	11F	A	-670.4	-744.2	-36.9	349.3	-349.3	278.2	-278.2
		B	-927.3	-944.8	-8.8	462.3	-462.3	21.4	-21.4
		C	-329.9	-329.5	0.2	162.8	-162.8	-303.3	303.3
9F	10F	A	-1103.9	-896.0	104.0	500.0	-500.0	501.2	-501.2
		B	-1408.8	-1179.9	114.4	647.2	-647.2	-41.1	41.1

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	C	-294.0	-306.3	-6.2	150.1	-150.1	-466.2	466.2
8F	9F	A	-1196.6	-1044.3	76.2	560.2	-560.2	753.7	-753.7
		B	-1502.0	-1305.5	98.3	701.9	-701.9	-113.2	113.2
		C	-372.7	-347.1	12.8	180.0	-180.0	-648.8	648.8
7F	8F	A	-1164.1	-1125.0	19.6	565.2	-565.2	1021.6	-1021.6
		B	-1603.0	-1654.1	-25.6	804.2	-804.2	-169.7	169.7
		C	-451.7	-635.5	-91.9	268.4	-268.4	-862.3	862.3
6F	7F	A	-941.8	-938.7	1.5	470.1	-470.1	1264.5	-1264.5
		B	-2011.6	-1861.8	74.9	968.3	-968.3	53.4	-53.4
		C	-1028.6	-928.2	50.2	489.2	-489.2	-1334.1	1334.1
5F	6F	A	-1123.6	-1008.7	57.5	533.1	-533.1	1508.9	-1508.9
		B	-2058.9	-1933.4	62.8	998.1	-998.1	343.2	-343.2
		C	-1006.4	-962.9	21.7	492.3	-492.3	-1874.2	1874.2
4F	5F	A	-1129.3	-1084.8	22.2	553.5	-553.5	1761.9	-1761.9
		B	-2181.6	-2081.1	50.3	1065.7	-1065.7	659.3	-659.3
		C	-1075.5	-1000.2	37.7	518.9	-518.9	-2448.7	2448.7
3F	4F	A	-1049.7	-1050.7	-0.5	525.1	-525.1	2016.0	-2016.0
		B	-2230.3	-2173.5	28.4	1101.0	-1101.0	1042.6	-1042.6
		C	-1300.3	-1232.8	33.7	633.3	-633.3	-3088.0	3088.0
2F	3F	A	-1025.7	-1254.8	-114.6	570.1	-570.1	2262.7	-2262.7
		B	-2186.6	-2306.1	-59.8	1123.2	-1123.2	1470.7	-1470.7
		C	-1221.5	-1312.3	-45.4	633.4	-633.4	-3764.4	3764.4
1F	2F	A	-503.8	-1953.5	-724.8	552.2	-552.2	2471.8	-2471.8
		B	-1507.9	-2995.8	-743.9	1012.1	-1012.1	1866.7	-1866.7
		C	-874.3	-1740.8	-433.2	587.7	-587.7	-4370.1	4370.1

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	447.1	259.8	-93.6	-176.7	176.7	-54.5	54.5
		B	541.2	382.2	-79.5	-230.9	230.9	20.3	-20.3
		C	153.2	109.2	-22.0	-65.6	65.6	35.5	-35.5
11F	12F	A	549.9	399.7	-75.1	-237.4	237.4	-151.1	151.1
		B	774.8	652.7	-61.1	-356.9	356.9	10.8	-10.8
		C	293.5	259.8	-16.9	-138.3	138.3	142.9	-142.9
10F	11F	A	670.4	744.2	36.9	-349.3	349.3	-278.2	278.2
		B	927.3	944.8	8.8	-462.3	462.3	-21.4	21.4
		C	329.9	329.5	-0.2	-162.8	162.8	303.3	-303.3
9F	10F	A	1103.9	896.0	-104.0	-500.0	500.0	-501.2	501.2
		B	1408.8	1179.9	-114.4	-647.2	647.2	41.1	-41.1
		C	294.0	306.3	6.2	-150.1	150.1	466.2	-466.2
8F	9F	A	1196.6	1044.3	-76.2	-560.2	560.2	-753.7	753.7
		B	1502.0	1305.5	-98.3	-701.9	701.9	113.2	-113.2
		C	372.7	347.1	-12.8	-180.0	180.0	648.8	-648.8
7F	8F	A	1164.1	1125.0	-19.6	-565.2	565.2	-1021.6	1021.6
		B	1603.0	1654.1	25.6	-804.2	804.2	169.7	-169.7
		C	451.7	635.5	91.9	-268.4	268.4	862.3	-862.3
6F	7F	A	941.8	938.7	-1.5	-470.1	470.1	-1264.5	1264.5
		B	2011.6	1861.8	-74.9	-968.3	968.3	-53.4	53.4
		C	1028.6	928.2	-50.2	-489.2	489.2	1334.1	-1334.1
5F	6F	A	1123.6	1008.7	-57.5	-533.1	533.1	-1508.9	1508.9
		B	2058.9	1933.4	-62.8	-998.1	998.1	-343.2	343.2
		C	1006.4	962.9	-21.7	-492.3	492.3	1874.2	-1874.2
4F	5F	A	1129.3	1084.8	-22.2	-553.5	553.5	-1761.9	1761.9
		B	2181.6	2081.1	-50.3	-1065.7	1065.7	-659.3	659.3
		C	1075.5	1000.2	-37.7	-518.9	518.9	2448.7	-2448.7
3F	4F	A	1049.7	1050.7	0.5	-525.1	525.1	-2016.0	2016.0
		B	2230.3	2173.5	-28.4	-1101.0	1101.0	-1042.6	1042.6
		C	1300.3	1232.8	-33.7	-633.3	633.3	3088.0	-3088.0
2F	3F	A	1025.7	1254.8	114.6	-570.1	570.1	-2262.7	2262.7
		B	2186.6	2306.1	59.8	-1123.2	1123.2	-1470.7	1470.7
		C	1221.5	1312.3	45.4	-633.4	633.4	3764.4	-3764.4
1F	2F	A	503.8	1953.5	724.8	-552.2	552.2	-2471.8	2471.8
		B	1507.9	2995.8	743.9	-1012.1	1012.1	-1866.7	1866.7
		C	874.3	1740.8	433.2	-587.7	587.7	4370.1	-4370.1

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-977.0	1165.3	953.4	410.1	433.4	0.0	0.0
	B	C	-430.2	163.0	58.8	187.3	113.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1056.9	961.2	637.6	349.9	338.1	0.0	0.0
	B	C	-110.8	260.6	92.8	100.8	135.4	0.0	0.0
11F	A	B	-980.5	938.3	687.2	346.6	341.4	0.0	0.0
	B	C	-196.4	215.4	72.7	118.9	117.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1060.5	898.1	710.1	364.6	344.5	0.0	0.0
	B	C	-116.3	256.7	92.1	102.1	134.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1099.4	912.2	683.6	366.1	343.0	0.0	0.0
	B	C	-102.5	271.3	91.7	98.1	138.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1078.5	914.3	693.0	364.7	344.4	0.0	0.0
	B	C	-127.1	251.0	89.5	104.4	131.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1142.1	894.2	671.2	369.9	339.3	0.0	0.0
	B	C	-39.4	349.4	96.1	85.2	164.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1160.1	909.9	654.4	370.0	339.1	0.0	0.0
	B	C	-44.1	355.7	90.6	84.9	164.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1123.7	940.5	657.3	365.9	343.2	0.0	0.0
	B	C	-99.7	307.7	86.8	99.3	150.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1102.5	973.1	651.6	362.5	346.6	0.0	0.0
	B	C	-129.5	290.9	80.3	105.8	143.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1069.3	1009.0	650.2	358.3	350.8	0.0	0.0
	B	C	-180.1	256.2	72.3	117.7	131.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1040.3	1062.6	637.9	353.2	355.9	0.0	0.0
	B	C	-207.2	215.2	79.3	127.1	122.4	0.0	0.0
1F	A	B	-766.2	1754.9	1389.1	525.7	647.8	0.0	0.0
	B	C	-1144.9	86.7	-184.8	354.5	60.5	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	445.4	433.1	6.2	-54.2	54.2	0.0	0.0
	B	C	109.3	155.3	-23.0	-36.7	36.7	0.0	0.0
12F	A	B	808.7	773.3	17.7	-97.6	97.6	0.0	0.0
	B	C	375.1	394.3	-9.6	-106.9	106.9	0.0	0.0
11F	A	B	1068.8	1003.7	32.6	-127.9	127.9	0.0	0.0
	B	C	559.5	573.2	-6.8	-157.3	157.3	0.0	0.0
10F	A	B	1843.7	1787.4	28.1	-224.1	224.1	0.0	0.0
	B	C	545.0	602.7	-28.8	-159.4	159.4	0.0	0.0
9F	A	B	2087.4	2025.1	31.1	-253.9	253.9	0.0	0.0
	B	C	628.8	653.4	-12.3	-178.1	178.1	0.0	0.0
8F	A	B	2202.9	2153.2	24.8	-268.9	268.9	0.0	0.0
	B	C	723.3	769.0	-22.9	-207.3	207.3	0.0	0.0
7F	A	B	2060.7	1914.9	72.9	-245.4	245.4	0.0	0.0
	B	C	1713.8	1636.0	38.9	-465.3	465.3	0.0	0.0
6F	A	B	2056.3	1947.9	54.2	-247.2	247.2	0.0	0.0
	B	C	1928.0	1897.8	15.1	-531.4	531.4	0.0	0.0
5F	A	B	2132.5	2003.6	64.4	-255.3	255.3	0.0	0.0
	B	C	2061.0	1997.0	32.0	-563.6	563.6	0.0	0.0
4F	A	B	2130.0	1998.1	65.9	-254.8	254.8	0.0	0.0
	B	C	2255.5	2247.7	3.9	-625.4	625.4	0.0	0.0
3F	A	B	2072.8	1936.2	68.3	-247.5	247.5	0.0	0.0
	B	C	2359.8	2391.5	-15.8	-659.9	659.9	0.0	0.0
2F	A	B	1756.3	1636.6	59.8	-209.4	209.4	0.0	0.0
	B	C	2120.8	2131.6	-5.4	-590.6	590.6	0.0	0.0
1F	A	B	1948.0	1415.4	266.3	-207.6	207.6	0.0	0.0
	B	C	1560.1	1723.1	-81.5	-456.0	456.0	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-445.4	-433.1	-6.2	54.2	-54.2	0.0	0.0
	B	C	-109.3	-155.3	23.0	36.7	-36.7	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-808.7	-773.3	-17.7	97.6	-97.6	0.0	0.0
	B	C	-375.1	-394.3	9.6	106.9	-106.9	0.0	0.0
11F	A	B	-1068.8	-1003.7	-32.6	127.9	-127.9	0.0	0.0
	B	C	-559.5	-573.2	6.8	157.3	-157.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1843.7	-1787.4	-28.1	224.1	-224.1	0.0	0.0
	B	C	-545.0	-602.7	28.8	159.4	-159.4	0.0	0.0
9F	A	B	-2087.4	-2025.1	-31.1	253.9	-253.9	0.0	0.0
	B	C	-628.8	-653.4	12.3	178.1	-178.1	0.0	0.0
8F	A	B	-2202.9	-2153.2	-24.8	268.9	-268.9	0.0	0.0
	B	C	-723.3	-769.0	22.9	207.3	-207.3	0.0	0.0
7F	A	B	-2060.7	-1914.9	-72.9	245.4	-245.4	0.0	0.0
	B	C	-1713.8	-1636.0	-38.9	465.3	-465.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2056.3	-1947.9	-54.2	247.2	-247.2	0.0	0.0
	B	C	-1928.0	-1897.8	-15.1	531.4	-531.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2132.5	-2003.6	-64.4	255.3	-255.3	0.0	0.0
	B	C	-2061.0	-1997.0	-32.0	563.6	-563.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2130.0	-1998.1	-65.9	254.8	-254.8	0.0	0.0
	B	C	-2255.5	-2247.7	-3.9	625.4	-625.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2072.8	-1936.2	-68.3	247.5	-247.5	0.0	0.0
	B	C	-2359.8	-2391.5	15.8	659.9	-659.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1756.3	-1636.6	-59.8	209.4	-209.4	0.0	0.0
	B	C	-2120.8	-2131.6	5.4	590.6	-590.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1948.0	-1415.4	-266.3	207.6	-207.6	0.0	0.0
	B	C	-1560.1	-1723.1	81.5	456.0	-456.0	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	977.0	634.1	-171.4	-402.8	402.8	-539.1	539.1
		B	-735.0	-527.3	103.9	315.6	-315.6	-791.3	791.3
		C	-163.0	-152.2	5.4	78.8	-78.8	-247.9	247.9
11F	12F	A	422.8	475.6	26.4	-224.6	224.6	-1036.3	1036.3
		B	-323.1	-360.7	-18.8	170.9	-170.9	-1379.2	1379.2
		C	-108.4	-109.2	-0.4	54.4	-54.4	-536.2	536.2
10F	11F	A	504.8	415.0	-44.9	-227.1	227.1	-1530.4	1530.4
		B	-381.2	-314.3	33.5	171.7	-171.7	-1988.5	1988.5
		C	-106.2	-106.5	-0.1	52.5	-52.5	-806.2	806.2
9F	10F	A	645.4	541.5	-52.0	-296.7	296.7	-2044.0	2044.0
		B	-467.5	-398.1	34.7	216.4	-216.4	-2585.5	2585.5
		C	-150.2	-147.2	1.5	74.3	-74.3	-1098.5	1098.5
8F	9F	A	557.9	517.6	-20.2	-268.9	268.9	-2560.8	2560.8
		B	-411.6	-383.5	14.1	198.8	-198.8	-3178.4	3178.4
		C	-124.1	-131.3	-3.6	63.9	-63.9	-1396.9	1396.9
7F	8F	A	560.9	470.4	-45.2	-254.6	254.6	-3076.6	3076.6
		B	-403.7	-367.9	17.9	190.5	-190.5	-3779.4	3779.4
		C	-119.7	-134.1	-7.2	62.7	-62.7	-1688.6	1688.6
6F	7F	A	671.7	593.2	-39.2	-316.2	316.2	-3605.5	3605.5
		B	-486.9	-431.0	28.0	229.5	-229.5	-4363.3	4363.3
		C	-215.3	-185.3	15.0	100.1	-100.1	-2014.4	2014.4
5F	6F	A	566.9	562.5	-2.2	-282.3	282.3	-4136.6	4136.6
		B	-434.8	-400.7	17.0	208.9	-208.9	-4948.6	4948.6
		C	-170.5	-153.3	8.6	80.9	-80.9	-2342.8	2342.8
4F	5F	A	561.2	532.4	-14.4	-273.4	273.4	-4664.5	4664.5
		B	-440.1	-392.1	24.0	208.0	-208.0	-5553.6	5553.6
		C	-154.3	-129.4	12.5	70.9	-70.9	-2656.2	2656.2
3F	4F	A	570.1	557.6	-6.2	-281.9	281.9	-5193.1	5193.1
		B	-451.5	-404.6	23.4	214.0	-214.0	-6172.5	6172.5
		C	-161.6	-127.6	17.0	72.3	-72.3	-2964.9	2964.9
2F	3F	A	511.7	479.9	-15.9	-247.9	247.9	-5719.3	5719.3
		B	-424.2	-347.7	38.3	193.0	-193.0	-6809.3	6809.3
		C	-128.6	-102.6	13.0	57.8	-57.8	-3263.6	3263.6
1F	2F	A	560.4	766.2	102.9	-298.1	298.1	-6247.3	6247.3
		B	-507.7	-610.0	-51.1	251.2	-251.2	-7462.0	7462.0
		C	-112.6	-86.7	13.0	44.8	-44.8	-3562.6	3562.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-445.4	-259.1	93.2	176.1	-176.1	54.2	-54.2
		B	-542.4	-380.9	80.8	230.8	-230.8	-17.9	17.9
		C	-155.3	-107.9	23.7	65.8	-65.8	-37.1	37.1
11F	12F	A	-549.5	-399.7	74.9	237.3	-237.3	150.8	-150.8
		B	-767.5	-645.0	61.2	353.1	-353.1	-9.2	9.2
		C	-286.4	-252.0	17.2	134.6	-134.6	-143.8	143.8
10F	11F	A	-669.1	-742.9	-36.9	348.6	-348.6	277.9	-277.9
		B	-918.1	-937.2	-9.5	458.1	-458.1	19.6	-19.6
		C	-321.2	-321.0	0.1	158.6	-158.6	-301.0	301.0
9F	10F	A	-1100.8	-893.8	103.5	498.6	-498.6	500.6	-500.6
		B	-1395.2	-1167.8	113.7	640.8	-640.8	-45.8	45.8
		C	-281.6	-294.1	-6.2	143.9	-143.9	-460.5	460.5
8F	9F	A	-1193.6	-1042.0	75.8	558.9	-558.9	752.7	-752.7
		B	-1486.2	-1290.8	97.7	694.2	-694.2	-122.3	122.3
		C	-359.3	-331.2	14.0	172.6	-172.6	-638.6	638.6
7F	8F	A	-1160.8	-1122.0	19.4	563.6	-563.6	1020.2	-1020.2
		B	-1585.7	-1638.9	-26.6	796.2	-796.2	-184.5	184.5
		C	-437.8	-623.8	-93.0	262.1	-262.1	-846.1	846.1
6F	7F	A	-938.7	-935.9	1.4	468.7	-468.7	1262.3	-1262.3
		B	-1989.8	-1840.9	74.4	957.7	-957.7	34.9	-34.9
		C	-1012.2	-911.6	50.3	481.0	-481.0	-1311.6	1311.6
5F	6F	A	-1120.4	-1005.9	57.3	531.6	-531.6	1506.1	-1506.1
		B	-2035.0	-1909.9	62.6	986.2	-986.2	318.5	-318.5
		C	-986.2	-943.4	21.4	482.4	-482.4	-1843.2	1843.2
4F	5F	A	-1126.6	-1082.1	22.2	552.2	-552.2	1758.4	-1758.4
		B	-2154.7	-2054.6	50.1	1052.3	-1052.3	626.4	-626.4
		C	-1053.6	-979.0	37.3	508.2	-508.2	-2407.3	2407.3
3F	4F	A	-1047.8	-1048.8	-0.5	524.2	-524.2	2012.3	-2012.3
		B	-2199.0	-2143.2	27.9	1085.5	-1085.5	997.6	-997.6
		C	-1268.7	-1202.9	32.9	617.9	-617.9	-3033.1	3033.1
2F	3F	A	-1024.1	-1253.3	-114.6	569.3	-569.3	2258.9	-2258.9
		B	-2152.9	-2273.0	-60.1	1106.5	-1106.5	1410.5	-1410.5
		C	-1188.6	-1279.8	-45.6	617.1	-617.1	-3693.3	3693.3
1F	2F	A	-502.9	-1948.0	-722.5	550.8	-550.8	2467.9	-2467.9
		B	-1484.4	-2975.5	-745.6	1002.2	-1002.2	1792.1	-1792.1
		C	-851.8	-1723.1	-435.6	578.6	-578.6	-4284.2	4284.2

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	445.4	259.1	-93.2	-176.1	176.1	-54.2	54.2
		B	542.4	380.9	-80.8	-230.8	230.8	17.9	-17.9
		C	155.3	107.9	-23.7	-65.8	65.8	37.1	-37.1
11F	12F	A	549.5	399.7	-74.9	-237.3	237.3	-150.8	150.8
		B	767.5	645.0	-61.2	-353.1	353.1	9.2	-9.2
		C	286.4	252.0	-17.2	-134.6	134.6	143.8	-143.8
10F	11F	A	669.1	742.9	36.9	-348.6	348.6	-277.9	277.9
		B	918.1	937.2	9.5	-458.1	458.1	-19.6	19.6
		C	321.2	321.0	-0.1	-158.6	158.6	301.0	-301.0
9F	10F	A	1100.8	893.8	-103.5	-498.6	498.6	-500.6	500.6
		B	1395.2	1167.8	-113.7	-640.8	640.8	45.8	-45.8
		C	281.6	294.1	6.2	-143.9	143.9	460.5	-460.5
8F	9F	A	1193.6	1042.0	-75.8	-558.9	558.9	-752.7	752.7
		B	1486.2	1290.8	-97.7	-694.2	694.2	122.3	-122.3
		C	359.3	331.2	-14.0	-172.6	172.6	638.6	-638.6
7F	8F	A	1160.8	1122.0	-19.4	-563.6	563.6	-1020.2	1020.2
		B	1585.7	1638.9	26.6	-796.2	796.2	184.5	-184.5
		C	437.8	623.8	93.0	-262.1	262.1	846.1	-846.1
6F	7F	A	938.7	935.9	-1.4	-468.7	468.7	-1262.3	1262.3
		B	1989.8	1840.9	-74.4	-957.7	957.7	-34.9	34.9
		C	1012.2	911.6	-50.3	-481.0	481.0	1311.6	-1311.6
5F	6F	A	1120.4	1005.9	-57.3	-531.6	531.6	-1506.1	1506.1
		B	2035.0	1909.9	-62.6	-986.2	986.2	-318.5	318.5
		C	986.2	943.4	-21.4	-482.4	482.4	1843.2	-1843.2
4F	5F	A	1126.6	1082.1	-22.2	-552.2	552.2	-1758.4	1758.4
		B	2154.7	2054.6	-50.1	-1052.3	1052.3	-626.4	626.4

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	C	1053.6	979.0	-37.3	-508.2	508.2	2407.3	-2407.3
3F	4F	A	1047.8	1048.8	0.5	-524.2	524.2	-2012.3	2012.3
		B	2199.0	2143.2	-27.9	-1085.5	1085.5	-997.6	997.6
		C	1268.7	1202.9	-32.9	-617.9	617.9	3033.1	-3033.1
2F	3F	A	1024.1	1253.3	114.6	-569.3	569.3	-2258.9	2258.9
		B	2152.9	2273.0	60.1	-1106.5	1106.5	-1410.5	1410.5
		C	1188.6	1279.8	45.6	-617.1	617.1	3693.3	-3693.3
1F	2F	A	502.9	1948.0	722.5	-550.8	550.8	-2467.9	2467.9
		B	1484.4	2975.5	745.6	-1002.2	1002.2	-1792.1	1792.1
		C	851.8	1723.1	435.6	-578.6	578.6	4284.2	-4284.2

=====

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-973.8	1168.5	953.4	409.7	433.8	0.0	0.0
	B	C	-423.9	164.9	61.1	186.1	114.2	0.0	0.0
12F	A	B	-1054.9	959.3	639.6	349.9	338.1	0.0	0.0
	B	C	-76.0	243.6	76.7	79.0	131.6	0.0	0.0
11F	A	B	-978.9	935.7	689.3	346.7	341.3	0.0	0.0
	B	C	-157.2	196.8	59.5	96.8	113.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1054.9	899.7	712.1	364.1	345.0	0.0	0.0
	B	C	-81.0	235.9	78.0	80.8	129.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1092.8	915.8	685.1	365.5	343.6	0.0	0.0
	B	C	-68.6	247.7	78.4	77.4	133.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1073.3	916.1	694.7	364.3	344.8	0.0	0.0
	B	C	-92.2	228.9	75.9	83.3	127.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1137.9	895.3	672.8	369.5	339.6	0.0	0.0
	B	C	1.9	336.9	81.0	61.9	162.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1156.2	911.4	655.6	369.7	339.4	0.0	0.0
	B	C	-2.9	342.0	76.0	61.8	162.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1120.9	940.8	658.5	365.7	343.4	0.0	0.0
	B	C	-60.2	292.2	72.2	76.7	147.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1100.4	973.0	652.7	362.4	346.7	0.0	0.0
	B	C	-92.5	272.0	66.2	84.0	139.9	0.0	0.0
3F	A	B	-1068.2	1008.3	651.1	358.2	350.9	0.0	0.0
	B	C	-143.8	234.6	59.3	96.3	127.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1040.6	1059.8	639.2	353.4	355.7	0.0	0.0
	B	C	-173.6	194.0	64.7	106.1	117.8	0.0	0.0
1F	A	B	-765.9	1758.3	1387.6	525.5	648.0	0.0	0.0
	B	C	-1141.6	81.3	-180.4	354.8	60.2	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	445.3	429.5	7.9	-54.0	54.0	0.0	0.0
	B	C	122.4	163.7	-20.6	-39.7	39.7	0.0	0.0
12F	A	B	810.8	776.4	17.2	-98.0	98.0	0.0	0.0
	B	C	371.2	390.1	-9.5	-105.7	105.7	0.0	0.0
11F	A	B	1070.8	1007.7	31.6	-128.3	128.3	0.0	0.0
	B	C	542.7	557.1	-7.2	-152.8	152.8	0.0	0.0
10F	A	B	1844.7	1790.2	27.2	-224.4	224.4	0.0	0.0
	B	C	527.6	581.9	-27.2	-154.1	154.1	0.0	0.0
9F	A	B	2087.8	2027.9	30.0	-254.1	254.1	0.0	0.0
	B	C	603.2	626.7	-11.8	-170.8	170.8	0.0	0.0
8F	A	B	2202.4	2156.3	23.0	-269.1	269.1	0.0	0.0
	B	C	691.9	736.4	-22.3	-198.4	198.4	0.0	0.0
7F	A	B	2057.7	1912.7	72.5	-245.1	245.1	0.0	0.0
	B	C	1695.0	1619.8	37.6	-460.4	460.4	0.0	0.0
6F	A	B	2053.3	1946.7	53.3	-246.9	246.9	0.0	0.0
	B	C	1899.7	1872.5	13.6	-523.9	523.9	0.0	0.0
5F	A	B	2129.3	2002.9	63.2	-255.1	255.1	0.0	0.0
	B	C	2020.6	1962.0	29.3	-553.1	553.1	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	A	B	2127.3	1998.7	64.3	-254.7	254.7	0.0	0.0
	B	C	2200.5	2196.0	2.2	-610.6	610.6	0.0	0.0
3F	A	B	2070.8	1937.9	66.4	-247.5	247.5	0.0	0.0
	B	C	2291.6	2324.0	-16.2	-641.1	641.1	0.0	0.0
2F	A	B	1755.0	1640.1	57.5	-209.6	209.6	0.0	0.0
	B	C	2054.8	2069.0	-7.1	-572.7	572.7	0.0	0.0
1F	A	B	1942.7	1408.8	266.9	-206.9	206.9	0.0	0.0
	B	C	1544.6	1703.2	-79.3	-451.1	451.1	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-445.3	-429.5	-7.9	54.0	-54.0	0.0	0.0
	B	C	-122.4	-163.7	20.6	39.7	-39.7	0.0	0.0
12F	A	B	-810.8	-776.4	-17.2	98.0	-98.0	0.0	0.0
	B	C	-371.2	-390.1	9.5	105.7	-105.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1070.8	-1007.7	-31.6	128.3	-128.3	0.0	0.0
	B	C	-542.7	-557.1	7.2	152.8	-152.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1844.7	-1790.2	-27.2	224.4	-224.4	0.0	0.0
	B	C	-527.6	-581.9	27.2	154.1	-154.1	0.0	0.0
9F	A	B	-2087.8	-2027.9	-30.0	254.1	-254.1	0.0	0.0
	B	C	-603.2	-626.7	11.8	170.8	-170.8	0.0	0.0
8F	A	B	-2202.4	-2156.3	-23.0	269.1	-269.1	0.0	0.0
	B	C	-691.9	-736.4	22.3	198.4	-198.4	0.0	0.0
7F	A	B	-2057.7	-1912.7	-72.5	245.1	-245.1	0.0	0.0
	B	C	-1695.0	-1619.8	-37.6	460.4	-460.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2053.3	-1946.7	-53.3	246.9	-246.9	0.0	0.0
	B	C	-1899.7	-1872.5	-13.6	523.9	-523.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2129.3	-2002.9	-63.2	255.1	-255.1	0.0	0.0
	B	C	-2020.6	-1962.0	-29.3	553.1	-553.1	0.0	0.0
4F	A	B	-2127.3	-1998.7	-64.3	254.7	-254.7	0.0	0.0
	B	C	-2200.5	-2196.0	-2.2	610.6	-610.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2070.8	-1937.9	-66.4	247.5	-247.5	0.0	0.0
	B	C	-2291.6	-2324.0	16.2	641.1	-641.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1755.0	-1640.1	-57.5	209.6	-209.6	0.0	0.0
	B	C	-2054.8	-2069.0	7.1	572.7	-572.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1942.7	-1408.8	-266.9	206.9	-206.9	0.0	0.0
	B	C	-1544.6	-1703.2	79.3	451.1	-451.1	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	973.8	632.5	-170.7	-401.6	401.6	-521.8	521.8
		B	-744.6	-540.3	102.1	321.2	-321.2	-775.2	775.2
		C	-164.9	-147.0	8.9	78.0	-78.0	-250.0	250.0
11F	12F	A	422.4	475.2	26.4	-224.4	224.4	-994.7	994.7
		B	-342.9	-379.8	-18.5	180.7	-180.7	-1315.9	1315.9
		C	-96.5	-98.8	-1.1	48.8	-48.8	-494.9	494.9
10F	11F	A	503.7	413.6	-45.0	-226.5	226.5	-1468.0	1468.0
		B	-398.7	-328.8	35.0	179.6	-179.6	-1882.7	1882.7
		C	-98.0	-98.1	-0.1	48.4	-48.4	-723.8	723.8
9F	10F	A	641.3	538.1	-51.6	-294.8	294.8	-1959.0	1959.0
		B	-490.0	-416.8	36.6	226.7	-226.7	-2438.9	2438.9
		C	-137.8	-135.0	1.4	68.2	-68.2	-971.2	971.2
8F	9F	A	554.7	514.7	-20.0	-267.3	267.3	-2453.6	2453.6
		B	-430.5	-401.0	14.7	207.9	-207.9	-2993.2	2993.2
		C	-112.8	-118.5	-2.9	57.8	-57.8	-1224.1	1224.1
7F	8F	A	558.6	468.4	-45.1	-253.6	253.6	-2950.2	2950.2
		B	-422.9	-385.3	18.8	199.6	-199.6	-3558.2	3558.2
		C	-110.5	-127.5	-8.5	58.8	-58.8	-1471.8	1471.8
6F	7F	A	669.5	591.4	-39.1	-315.2	315.2	-3461.0	3461.0
		B	-511.8	-452.6	29.6	241.1	-241.1	-4108.9	4108.9
		C	-209.4	-179.0	15.2	97.1	-97.1	-1756.2	1756.2
5F	6F	A	564.8	561.1	-1.9	-281.5	281.5	-3976.6	3976.6
		B	-455.9	-420.3	17.8	219.0	-219.0	-4664.3	4664.3
		C	-163.0	-145.9	8.5	77.2	-77.2	-2043.3	2043.3

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	A	559.8	531.5	-14.1	-272.8	272.8	-4491.3	4491.3
		B	-460.3	-409.9	25.2	217.5	-217.5	-5240.5	5240.5
		C	-146.3	-121.5	12.4	66.9	-66.9	-2316.4	2316.4
3F	4F	A	568.8	556.9	-5.9	-281.4	281.4	-4999.8	4999.8
		B	-470.6	-421.6	24.5	223.0	-223.0	-5822.7	5822.7
		C	-150.5	-117.5	16.5	67.0	-67.0	-2584.9	2584.9
2F	3F	A	511.2	480.3	-15.5	-247.9	247.9	-5511.9	5511.9
		B	-442.9	-365.9	38.5	202.2	-202.2	-6427.9	6427.9
		C	-117.1	-90.1	13.5	51.8	-51.8	-2844.0	2844.0
1F	2F	A	560.3	765.9	102.8	-298.0	298.0	-6032.8	6032.8
		B	-520.4	-616.7	-48.2	255.5	-255.5	-7053.6	7053.6
		C	-103.9	-81.3	11.3	41.6	-41.6	-3104.5	3104.5

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-445.3	-260.0	92.7	176.3	-176.3	44.1	-44.1
		B	-551.9	-385.0	83.4	234.2	-234.2	-12.8	12.8
		C	-163.7	-110.3	26.7	68.5	-68.5	-34.2	34.2
11F	12F	A	-550.8	-401.3	74.8	238.0	-238.0	128.7	-128.7
		B	-762.6	-639.4	61.6	350.5	-350.5	-3.4	3.4
		C	-279.8	-244.5	17.6	131.1	-131.1	-133.8	133.8
10F	11F	A	-669.6	-743.3	-36.9	348.9	-348.9	243.9	-243.9
		B	-911.0	-931.7	-10.3	455.0	-455.0	22.7	-22.7
		C	-312.5	-312.6	-0.0	154.3	-154.3	-280.4	280.4
9F	10F	A	-1101.4	-894.5	103.5	499.0	-499.0	453.4	-453.4
		B	-1386.1	-1159.0	113.6	636.3	-636.3	-45.9	45.9
		C	-269.3	-282.0	-6.3	137.8	-137.8	-424.3	424.3
8F	9F	A	-1193.4	-1042.4	75.5	558.9	-558.9	691.9	-691.9
		B	-1472.1	-1277.0	97.6	687.3	-687.3	-128.4	128.4
		C	-344.7	-312.8	15.9	164.4	-164.4	-583.7	583.7
7F	8F	A	-1159.9	-1120.6	19.7	563.1	-563.1	946.1	-946.1
		B	-1571.3	-1628.6	-28.7	790.1	-790.1	-200.5	200.5
		C	-423.6	-614.6	-95.5	256.3	-256.3	-770.0	770.0
6F	7F	A	-937.1	-934.6	1.3	467.9	-467.9	1178.9	-1178.9
		B	-1979.1	-1828.9	75.1	952.0	-952.0	10.4	-10.4
		C	-1005.2	-902.1	51.6	476.8	-476.8	-1216.5	1216.5
5F	6F	A	-1118.7	-1004.3	57.2	530.8	-530.8	1415.0	-1415.0
		B	-2017.5	-1891.9	62.8	977.4	-977.4	280.7	-280.7
		C	-970.4	-927.8	21.3	474.5	-474.5	-1726.1	1726.1
4F	5F	A	-1124.9	-1080.4	22.3	551.3	-551.3	1660.7	-1660.7
		B	-2131.6	-2030.7	50.4	1040.6	-1040.6	570.7	-570.7
		C	-1034.2	-959.4	37.4	498.4	-498.4	-2265.9	2265.9
3F	4F	A	-1046.9	-1047.6	-0.3	523.6	-523.6	1898.4	-1898.4
		B	-2168.5	-2112.7	27.9	1070.3	-1070.3	912.0	-912.0
		C	-1236.6	-1171.8	32.4	602.1	-602.1	-2864.8	2864.8
2F	3F	A	-1023.2	-1252.5	-114.6	568.9	-568.9	2132.9	-2132.9
		B	-2116.9	-2236.8	-60.0	1088.4	-1088.4	1292.9	-1292.9
		C	-1152.2	-1243.1	-45.5	598.8	-598.8	-3496.6	3496.6
1F	2F	A	-502.5	-1942.7	-720.1	549.5	-549.5	2335.3	-2335.3
		B	-1458.0	-2953.5	-747.7	991.4	-991.4	1648.3	-1648.3
		C	-825.9	-1703.2	-438.6	568.3	-568.3	-4063.9	4063.9

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	445.3	260.0	-92.7	-176.3	176.3	-44.1	44.1
		B	551.9	385.0	-83.4	-234.2	234.2	12.8	-12.8
		C	163.7	110.3	-26.7	-68.5	68.5	34.2	-34.2
11F	12F	A	550.8	401.3	-74.8	-238.0	238.0	-128.7	128.7
		B	762.6	639.4	-61.6	-350.5	350.5	3.4	-3.4
		C	279.8	244.5	-17.6	-131.1	131.1	133.8	-133.8
10F	11F	A	669.6	743.3	36.9	-348.9	348.9	-243.9	243.9
		B	911.0	931.7	10.3	-455.0	455.0	-22.7	22.7
		C	312.5	312.6	0.0	-154.3	154.3	280.4	-280.4
9F	10F	A	1101.4	894.5	-103.5	-499.0	499.0	-453.4	453.4

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	B	1386.1	1159.0	-113.6	-636.3	636.3	45.9	-45.9
		C	269.3	282.0	6.3	-137.8	137.8	424.3	-424.3
8F	9F	A	1193.4	1042.4	-75.5	-558.9	558.9	-691.9	691.9
		B	1472.1	1277.0	-97.6	-687.3	687.3	128.4	-128.4
		C	344.7	312.8	-15.9	-164.4	164.4	583.7	-583.7
7F	8F	A	1159.9	1120.6	-19.7	-563.1	563.1	-946.1	946.1
		B	1571.3	1628.6	28.7	-790.1	790.1	200.5	-200.5
		C	423.6	614.6	95.5	-256.3	256.3	770.0	-770.0
6F	7F	A	937.1	934.6	-1.3	-467.9	467.9	-1178.9	1178.9
		B	1979.1	1828.9	-75.1	-952.0	952.0	-10.4	10.4
		C	1005.2	902.1	-51.6	-476.8	476.8	1216.5	-1216.5
5F	6F	A	1118.7	1004.3	-57.2	-530.8	530.8	-1415.0	1415.0
		B	2017.5	1891.9	-62.8	-977.4	977.4	-280.7	280.7
		C	970.4	927.8	-21.3	-474.5	474.5	1726.1	-1726.1
4F	5F	A	1124.9	1080.4	-22.3	-551.3	551.3	-1660.7	1660.7
		B	2131.6	2030.7	-50.4	-1040.6	1040.6	-570.7	570.7
		C	1034.2	959.4	-37.4	-498.4	498.4	2265.9	-2265.9
3F	4F	A	1046.9	1047.6	0.3	-523.6	523.6	-1898.4	1898.4
		B	2168.5	2112.7	-27.9	-1070.3	1070.3	-912.0	912.0
		C	1236.6	1171.8	-32.4	-602.1	602.1	2864.8	-2864.8
2F	3F	A	1023.2	1252.5	114.6	-568.9	568.9	-2132.9	2132.9
		B	2116.9	2236.8	60.0	-1088.4	1088.4	-1292.9	1292.9
		C	1152.2	1243.1	45.5	-598.8	598.8	3496.6	-3496.6
1F	2F	A	502.5	1942.7	720.1	-549.5	549.5	-2335.3	2335.3
		B	1458.0	2953.5	747.7	-991.4	991.4	-1648.3	1648.3
		C	825.9	1703.2	438.6	-568.3	568.3	4063.9	-4063.9

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-657.1	739.9	574.7	269.9	280.1	0.0	0.0
	B	C	-216.1	140.0	48.5	112.8	91.6	0.0	0.0
12F	A	B	-832.4	768.1	496.6	292.2	284.3	0.0	0.0
	B	C	-73.3	215.6	70.1	80.4	135.0	0.0	0.0
11F	A	B	-801.5	752.9	519.6	291.3	285.3	0.0	0.0
	B	C	-121.9	182.2	62.5	91.8	123.6	0.0	0.0
10F	A	B	-841.8	763.8	500.6	294.7	285.1	0.0	0.0
	B	C	-83.6	207.9	68.8	82.9	132.5	0.0	0.0
9F	A	B	-859.7	771.7	487.7	295.3	284.5	0.0	0.0
	B	C	-69.3	219.0	70.4	79.4	136.0	0.0	0.0
8F	A	B	-851.0	770.5	492.6	294.9	284.9	0.0	0.0
	B	C	-91.5	200.2	68.7	85.1	130.3	0.0	0.0
7F	A	B	-877.1	767.3	481.2	296.7	283.1	0.0	0.0
	B	C	-92.7	195.3	70.5	85.9	129.5	0.0	0.0
6F	A	B	-886.5	772.2	474.0	296.9	282.8	0.0	0.0
	B	C	-97.5	189.4	71.1	87.4	128.0	0.0	0.0
5F	A	B	-870.6	784.4	475.9	295.2	284.6	0.0	0.0
	B	C	-112.8	175.5	70.4	91.5	123.9	0.0	0.0
4F	A	B	-859.8	799.2	473.9	293.6	286.1	0.0	0.0
	B	C	-121.0	169.4	69.4	93.5	121.9	0.0	0.0
3F	A	B	-846.7	814.4	472.8	291.9	287.9	0.0	0.0
	B	C	-133.1	159.3	68.3	96.5	118.9	0.0	0.0
2F	A	B	-858.4	869.0	487.5	301.0	302.3	0.0	0.0
	B	C	-150.8	152.7	72.1	105.1	120.7	0.0	0.0
1F	A	B	-596.9	1311.7	978.1	399.3	487.5	0.0	0.0
	B	C	-821.6	72.0	-111.3	274.5	66.3	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	403.9	383.3	10.3	-48.6	48.6	0.0	0.0
	B	C	161.0	185.7	-12.3	-48.1	48.1	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	726.1	694.2	15.9	-87.7	87.7	0.0	0.0
	B	C	403.9	411.4	-3.7	-113.2	113.2	0.0	0.0
11F	A	B	926.5	874.9	25.8	-111.2	111.2	0.0	0.0
	B	C	558.3	567.4	-4.6	-156.3	156.3	0.0	0.0
10F	A	B	997.5	959.0	19.3	-120.8	120.8	0.0	0.0
	B	C	610.1	613.3	-1.6	-169.9	169.9	0.0	0.0
9F	A	B	1040.6	1009.8	15.4	-126.6	126.6	0.0	0.0
	B	C	666.0	662.3	1.8	-184.5	184.5	0.0	0.0
8F	A	B	1115.2	1074.8	20.2	-135.2	135.2	0.0	0.0
	B	C	730.8	727.9	1.5	-202.6	202.6	0.0	0.0
7F	A	B	1051.4	1023.0	14.2	-128.1	128.1	0.0	0.0
	B	C	722.0	711.6	5.2	-199.1	199.1	0.0	0.0
6F	A	B	1020.7	998.8	10.9	-124.7	124.7	0.0	0.0
	B	C	723.5	711.3	6.1	-199.3	199.3	0.0	0.0
5F	A	B	1062.9	1036.7	13.1	-129.6	129.6	0.0	0.0
	B	C	774.4	759.5	7.5	-213.0	213.0	0.0	0.0
4F	A	B	1059.4	1034.5	12.5	-129.3	129.3	0.0	0.0
	B	C	811.9	807.0	2.4	-224.8	224.8	0.0	0.0
3F	A	B	1025.6	999.1	13.3	-125.0	125.0	0.0	0.0
	B	C	811.0	811.9	-0.5	-225.4	225.4	0.0	0.0
2F	A	B	895.9	881.6	7.1	-109.7	109.7	0.0	0.0
	B	C	747.8	749.6	-0.9	-208.0	208.0	0.0	0.0
1F	A	B	1656.3	1150.2	253.0	-173.2	173.2	0.0	0.0
	B	C	1212.9	1314.4	-50.7	-351.0	351.0	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-403.9	-383.3	-10.3	48.6	-48.6	0.0	0.0
	B	C	-161.0	-185.7	12.3	48.1	-48.1	0.0	0.0
12F	A	B	-726.1	-694.2	-15.9	87.7	-87.7	0.0	0.0
	B	C	-403.9	-411.4	3.7	113.2	-113.2	0.0	0.0
11F	A	B	-926.5	-874.9	-25.8	111.2	-111.2	0.0	0.0
	B	C	-558.3	-567.4	4.6	156.3	-156.3	0.0	0.0
10F	A	B	-997.5	-959.0	-19.3	120.8	-120.8	0.0	0.0
	B	C	-610.1	-613.3	1.6	169.9	-169.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1040.6	-1009.8	-15.4	126.6	-126.6	0.0	0.0
	B	C	-666.0	-662.3	-1.8	184.5	-184.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1115.2	-1074.8	-20.2	135.2	-135.2	0.0	0.0
	B	C	-730.8	-727.9	-1.5	202.6	-202.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1051.4	-1023.0	-14.2	128.1	-128.1	0.0	0.0
	B	C	-722.0	-711.6	-5.2	199.1	-199.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1020.7	-998.8	-10.9	124.7	-124.7	0.0	0.0
	B	C	-723.5	-711.3	-6.1	199.3	-199.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1062.9	-1036.7	-13.1	129.6	-129.6	0.0	0.0
	B	C	-774.4	-759.5	-7.5	213.0	-213.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1059.4	-1034.5	-12.5	129.3	-129.3	0.0	0.0
	B	C	-811.9	-807.0	-2.4	224.8	-224.8	0.0	0.0
3F	A	B	-1025.6	-999.1	-13.3	125.0	-125.0	0.0	0.0
	B	C	-811.0	-811.9	0.5	225.4	-225.4	0.0	0.0
2F	A	B	-895.9	-881.6	-7.1	109.7	-109.7	0.0	0.0
	B	C	-747.8	-749.6	0.9	208.0	-208.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1656.3	-1150.2	-253.0	173.2	-173.2	0.0	0.0
	B	C	-1212.9	-1314.4	50.7	351.0	-351.0	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	657.1	460.2	-98.4	-279.3	279.3	-357.6	357.6
		B	-523.8	-409.2	57.3	233.3	-233.3	-501.6	501.6
		C	-140.0	-128.0	6.0	67.0	-67.0	-161.0	161.0
11F	12F	A	372.2	392.3	10.1	-191.1	191.1	-763.8	763.8
		B	-285.6	-303.8	-9.1	147.4	-147.4	-985.5	985.5
		C	-87.6	-91.7	-2.0	44.8	-44.8	-367.3	367.3
10F	11F	A	409.2	353.5	-27.9	-188.3	188.3	-1165.2	1165.2
		B	-327.1	-287.9	19.6	151.9	-151.9	-1476.4	1476.4

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	C	-90.5	-88.3	1.1	44.2	-44.2	-560.3	560.3
9F	10F	A	488.3	444.3	-22.0	-233.2	233.2	-1575.1	1575.1
		B	-392.3	-362.7	14.8	188.8	-188.8	-1962.9	1962.9
		C	-119.5	-117.6	1.0	59.3	-59.3	-768.5	768.5
8F	9F	A	415.3	429.9	7.3	-211.3	211.3	-1988.7	1988.7
		B	-339.7	-353.3	-6.8	173.2	-173.2	-2448.1	2448.1
		C	-101.4	-108.8	-3.7	52.6	-52.6	-983.3	983.3
7F	8F	A	421.1	381.4	-19.8	-198.1	198.1	-2398.2	2398.2
		B	-325.8	-316.8	4.5	158.7	-158.7	-2935.3	2935.3
		C	-91.4	-96.5	-2.6	46.4	-46.4	-1191.0	1191.0
6F	7F	A	495.7	475.8	-10.0	-242.9	242.9	-2811.1	2811.1
		B	-357.8	-349.7	4.0	176.9	-176.9	-3422.3	3422.3
		C	-98.8	-101.6	-1.4	50.1	-50.1	-1400.4	1400.4
5F	6F	A	410.7	457.2	23.2	-217.0	217.0	-3224.5	3224.5
		B	-325.0	-334.4	-4.7	164.9	-164.9	-3910.8	3910.8
		C	-87.8	-92.0	-2.1	45.0	-45.0	-1610.5	1610.5
4F	5F	A	413.4	438.4	12.5	-213.0	213.0	-3632.3	3632.3
		B	-337.3	-331.2	3.0	167.1	-167.1	-4400.8	4400.8
		C	-83.5	-79.0	2.3	40.6	-40.6	-1814.9	1814.9
3F	4F	A	421.4	454.5	16.6	-219.0	219.0	-4049.1	4049.1
		B	-347.0	-341.5	2.8	172.1	-172.1	-4904.8	4904.8
		C	-90.4	-80.3	5.0	42.7	-42.7	-2018.4	2018.4
2F	3F	A	392.2	434.6	21.2	-206.7	206.7	-4458.9	4458.9
		B	-339.8	-320.0	9.9	165.0	-165.0	-5408.1	5408.1
		C	-79.0	-72.0	3.5	37.7	-37.7	-2219.9	2219.9
1F	2F	A	423.8	596.9	86.5	-229.4	229.4	-4872.0	4872.0
		B	-398.1	-490.1	-46.0	199.6	-199.6	-5925.6	5925.6
		C	-80.7	-72.0	4.3	34.3	-34.3	-2426.5	2426.5

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-403.9	-215.4	94.2	154.8	-154.8	58.6	-58.6
		B	-544.2	-366.1	89.1	227.6	-227.6	-0.8	0.8
		C	-185.7	-126.4	29.6	78.0	-78.0	-53.8	53.8
11F	12F	A	-510.7	-374.6	68.0	221.3	-221.3	161.0	-161.0
		B	-732.1	-615.5	58.3	336.9	-336.9	24.4	-24.4
		C	-285.0	-247.8	18.6	133.2	-133.2	-174.3	174.3
10F	11F	A	-551.9	-551.0	0.5	272.3	-272.3	286.7	-286.7
		B	-817.7	-785.8	15.9	395.9	-395.9	69.1	-69.1
		C	-319.5	-325.2	-2.8	159.2	-159.2	-337.8	337.8
9F	10F	A	-446.6	-415.6	15.5	215.5	-215.5	424.7	-424.7
		B	-783.3	-730.2	26.5	378.4	-378.4	118.0	-118.0
		C	-288.2	-290.3	-1.1	144.6	-144.6	-519.4	519.4
8F	9F	A	-625.0	-548.6	38.2	293.4	-293.4	569.8	-569.8
		B	-945.5	-896.4	24.6	460.5	-460.5	176.6	-176.6
		C	-371.9	-369.8	1.1	185.4	-185.4	-717.2	717.2
7F	8F	A	-566.6	-674.5	-53.9	306.4	-306.4	722.8	-722.8
		B	-909.2	-990.4	-40.6	469.0	-469.0	246.5	-246.5
		C	-358.1	-417.0	-29.5	191.4	-191.4	-933.6	933.6
6F	7F	A	-376.9	-462.6	-42.8	209.9	-209.9	868.8	-868.8
		B	-754.6	-826.9	-36.2	395.4	-395.4	323.2	-323.2
		C	-294.6	-346.3	-25.8	160.2	-160.2	-1148.4	1148.4
5F	6F	A	-558.1	-516.4	20.9	268.6	-268.6	1010.4	-1010.4
		B	-895.4	-892.6	1.4	447.0	-447.0	405.7	-405.7
		C	-365.0	-389.3	-12.2	188.6	-188.6	-1363.9	1363.9
4F	5F	A	-546.5	-588.7	-21.1	283.8	-283.8	1155.0	-1155.0
		B	-918.5	-973.4	-27.5	473.0	-473.0	497.8	-497.8
		C	-370.2	-402.2	-16.0	193.1	-193.1	-1591.7	1591.7
3F	4F	A	-470.7	-559.1	-44.2	257.5	-257.5	1304.9	-1304.9
		B	-872.9	-990.8	-58.9	465.9	-465.9	607.5	-607.5
		C	-404.8	-471.2	-33.2	219.0	-219.0	-1829.8	1829.8
2F	3F	A	-466.5	-753.4	-143.4	305.0	-305.0	1446.2	-1446.2
		B	-819.3	-1056.3	-118.5	468.9	-468.9	719.9	-719.9
		C	-340.7	-490.4	-74.8	207.8	-207.8	-2065.9	2065.9
1F	2F	A	-142.5	-1656.3	-756.9	404.2	-404.2	1565.9	-1565.9

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 正加力）


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	-573. 1	-2363. 1	-895. 0	659. 8	-659. 8	825. 0	-825. 0
		C	-259. 2	-1314. 4	-527. 6	353. 6	-353. 6	-2280. 3	2280. 3

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	403. 9	215. 4	-94. 2	-154. 8	154. 8	-58. 6	58. 6
		B	544. 2	366. 1	-89. 1	-227. 6	227. 6	0. 8	-0. 8
		C	185. 7	126. 4	-29. 6	-78. 0	78. 0	53. 8	-53. 8
11F	12F	A	510. 7	374. 6	-68. 0	-221. 3	221. 3	-161. 0	161. 0
		B	732. 1	615. 5	-58. 3	-336. 9	336. 9	-24. 4	24. 4
		C	285. 0	247. 8	-18. 6	-133. 2	133. 2	174. 3	-174. 3
10F	11F	A	551. 9	551. 0	-0. 5	-272. 3	272. 3	-286. 7	286. 7
		B	817. 7	785. 8	-15. 9	-395. 9	395. 9	-69. 1	69. 1
		C	319. 5	325. 2	2. 8	-159. 2	159. 2	337. 8	-337. 8
9F	10F	A	446. 6	415. 6	-15. 5	-215. 5	215. 5	-424. 7	424. 7
		B	783. 3	730. 2	-26. 5	-378. 4	378. 4	-118. 0	118. 0
		C	288. 2	290. 3	1. 1	-144. 6	144. 6	519. 4	-519. 4
8F	9F	A	625. 0	548. 6	-38. 2	-293. 4	293. 4	-569. 8	569. 8
		B	945. 5	896. 4	-24. 6	-460. 5	460. 5	-176. 6	176. 6
		C	371. 9	369. 8	-1. 1	-185. 4	185. 4	717. 2	-717. 2
7F	8F	A	566. 6	674. 5	53. 9	-306. 4	306. 4	-722. 8	722. 8
		B	909. 2	990. 4	40. 6	-469. 0	469. 0	-246. 5	246. 5
		C	358. 1	417. 0	29. 5	-191. 4	191. 4	933. 6	-933. 6
6F	7F	A	376. 9	462. 6	42. 8	-209. 9	209. 9	-868. 8	868. 8
		B	754. 6	826. 9	36. 2	-395. 4	395. 4	-323. 2	323. 2
		C	294. 6	346. 3	25. 8	-160. 2	160. 2	1148. 4	-1148. 4
5F	6F	A	558. 1	516. 4	-20. 9	-268. 6	268. 6	-1010. 4	1010. 4
		B	895. 4	892. 6	-1. 4	-447. 0	447. 0	-405. 7	405. 7
		C	365. 0	389. 3	12. 2	-188. 6	188. 6	1363. 9	-1363. 9
4F	5F	A	546. 5	588. 7	21. 1	-283. 8	283. 8	-1155. 0	1155. 0
		B	918. 5	973. 4	27. 5	-473. 0	473. 0	-497. 8	497. 8
		C	370. 2	402. 2	16. 0	-193. 1	193. 1	1591. 7	-1591. 7
3F	4F	A	470. 7	559. 1	44. 2	-257. 5	257. 5	-1304. 9	1304. 9
		B	872. 9	990. 8	58. 9	-465. 9	465. 9	-607. 5	607. 5
		C	404. 8	471. 2	33. 2	-219. 0	219. 0	1829. 8	-1829. 8
2F	3F	A	466. 5	753. 4	143. 4	-305. 0	305. 0	-1446. 2	1446. 2
		B	819. 3	1056. 3	118. 5	-468. 9	468. 9	-719. 9	719. 9
		C	340. 7	490. 4	74. 8	-207. 8	207. 8	2065. 9	-2065. 9
1F	2F	A	142. 5	1656. 3	756. 9	-404. 2	404. 2	-1565. 9	1565. 9
		B	573. 1	2363. 1	895. 0	-659. 8	659. 8	-825. 0	825. 0
		C	259. 2	1314. 4	527. 6	-353. 6	353. 6	2280. 3	-2280. 3

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)

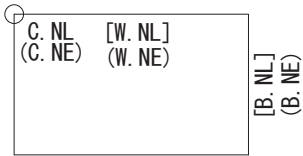


長期

C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)


重心計算用軸力 (固定荷重+地震用積載荷重時)

(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)

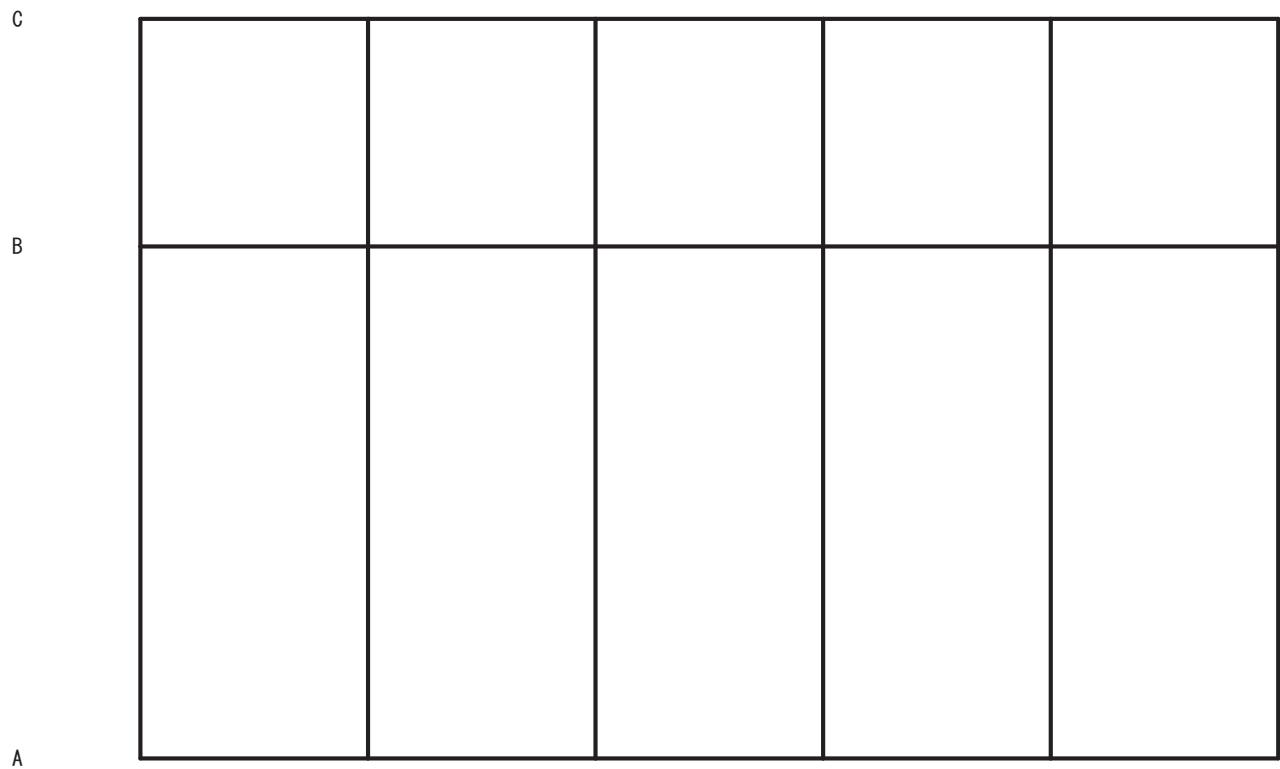



1 2 3 4 5 6



13F 階 (S=1/239)


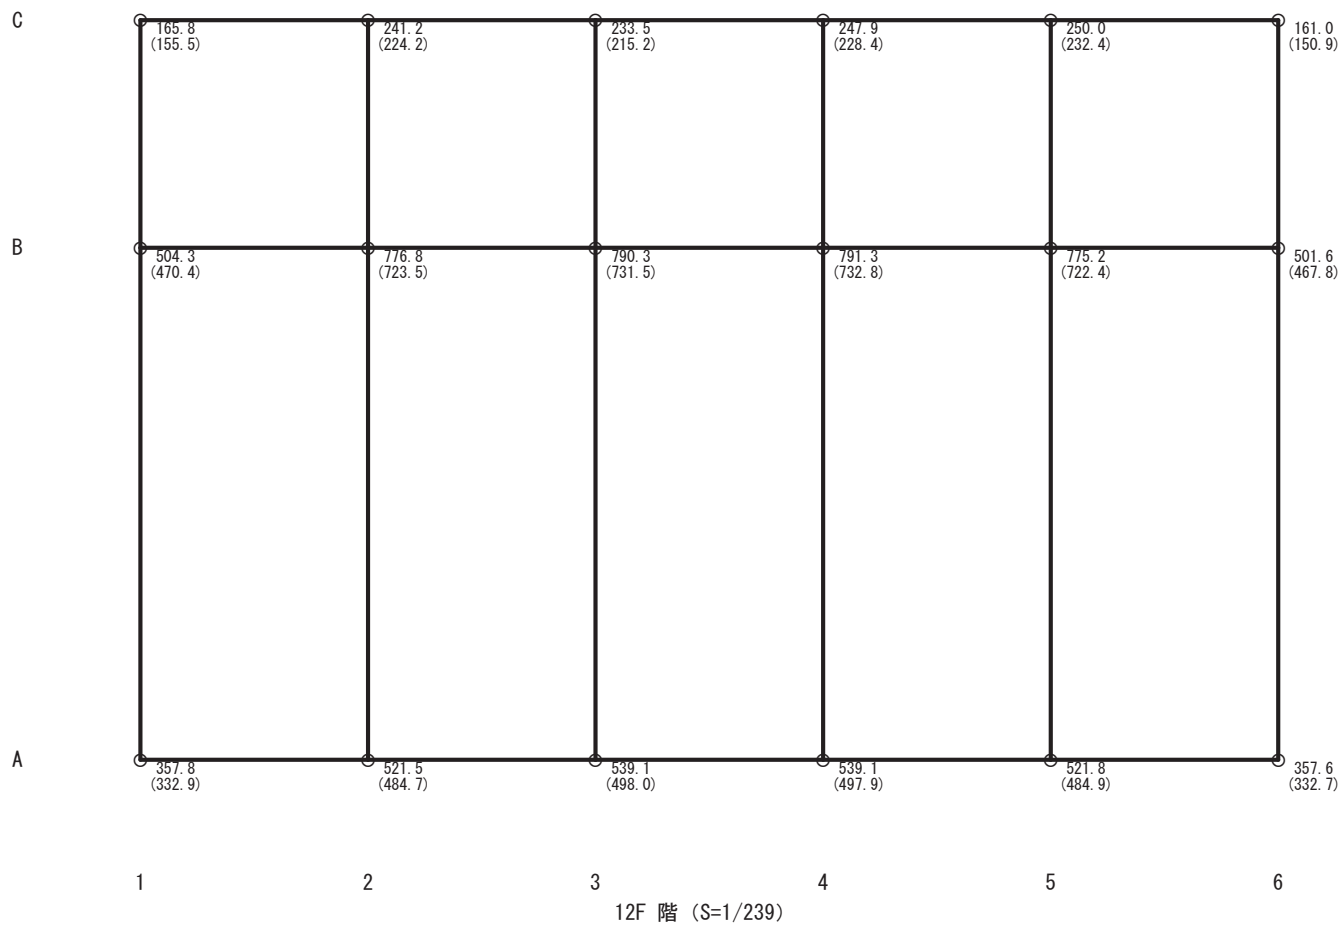




1 2 3 4 5 6



12F 階 (S=1/239)

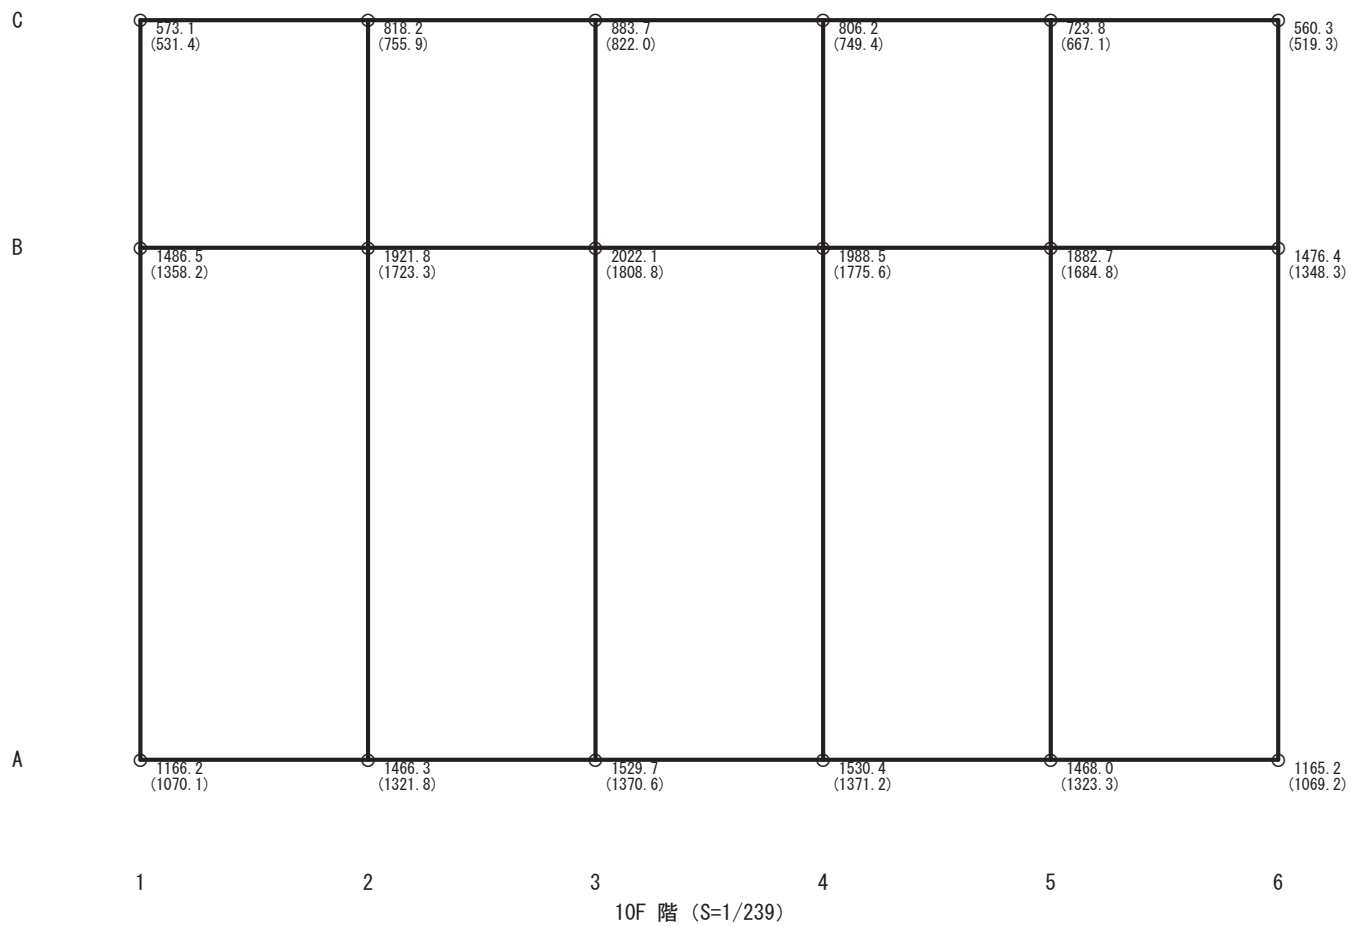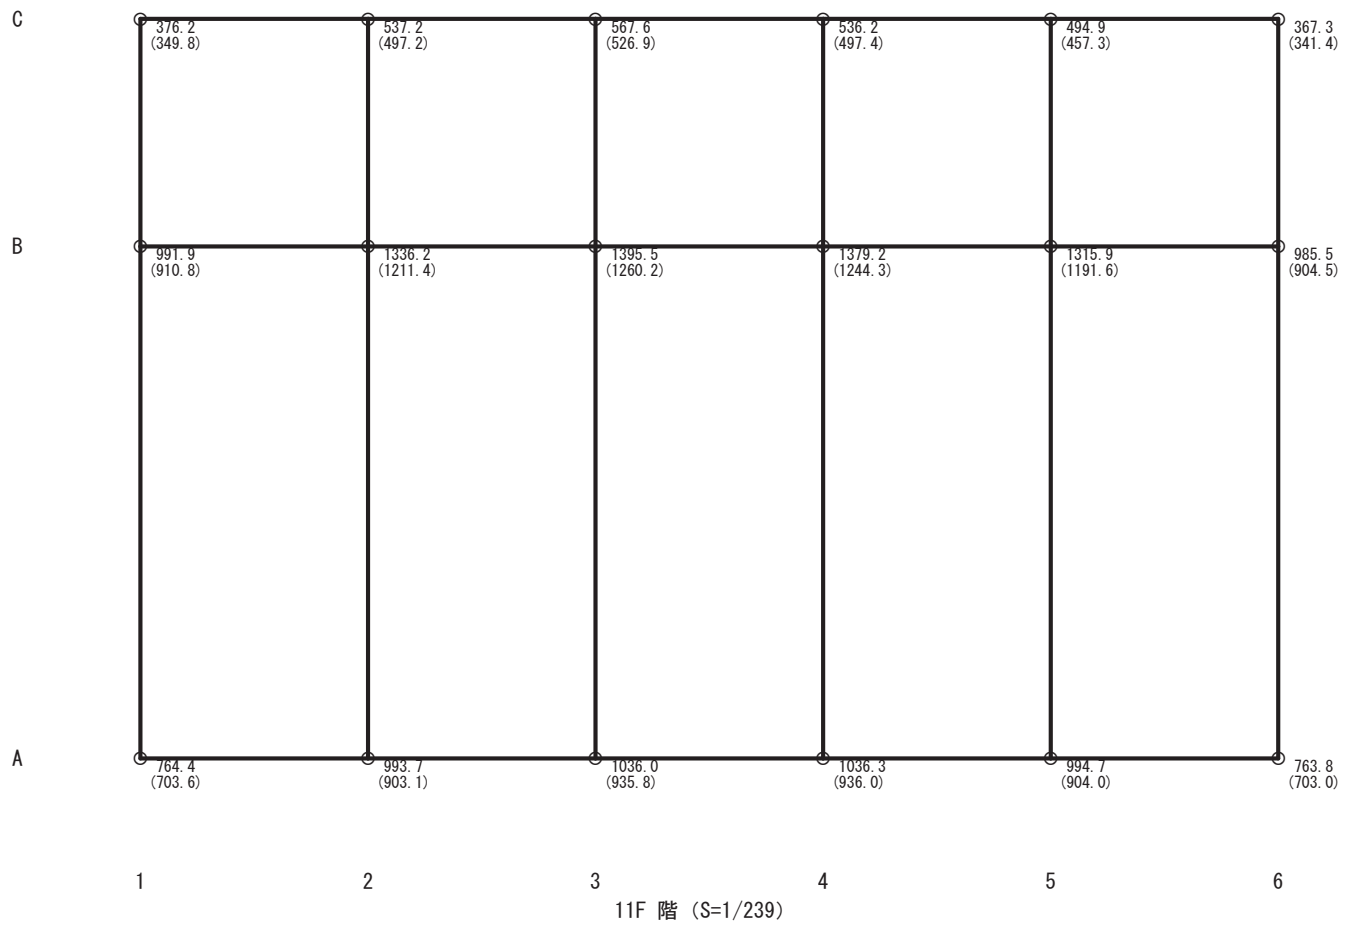


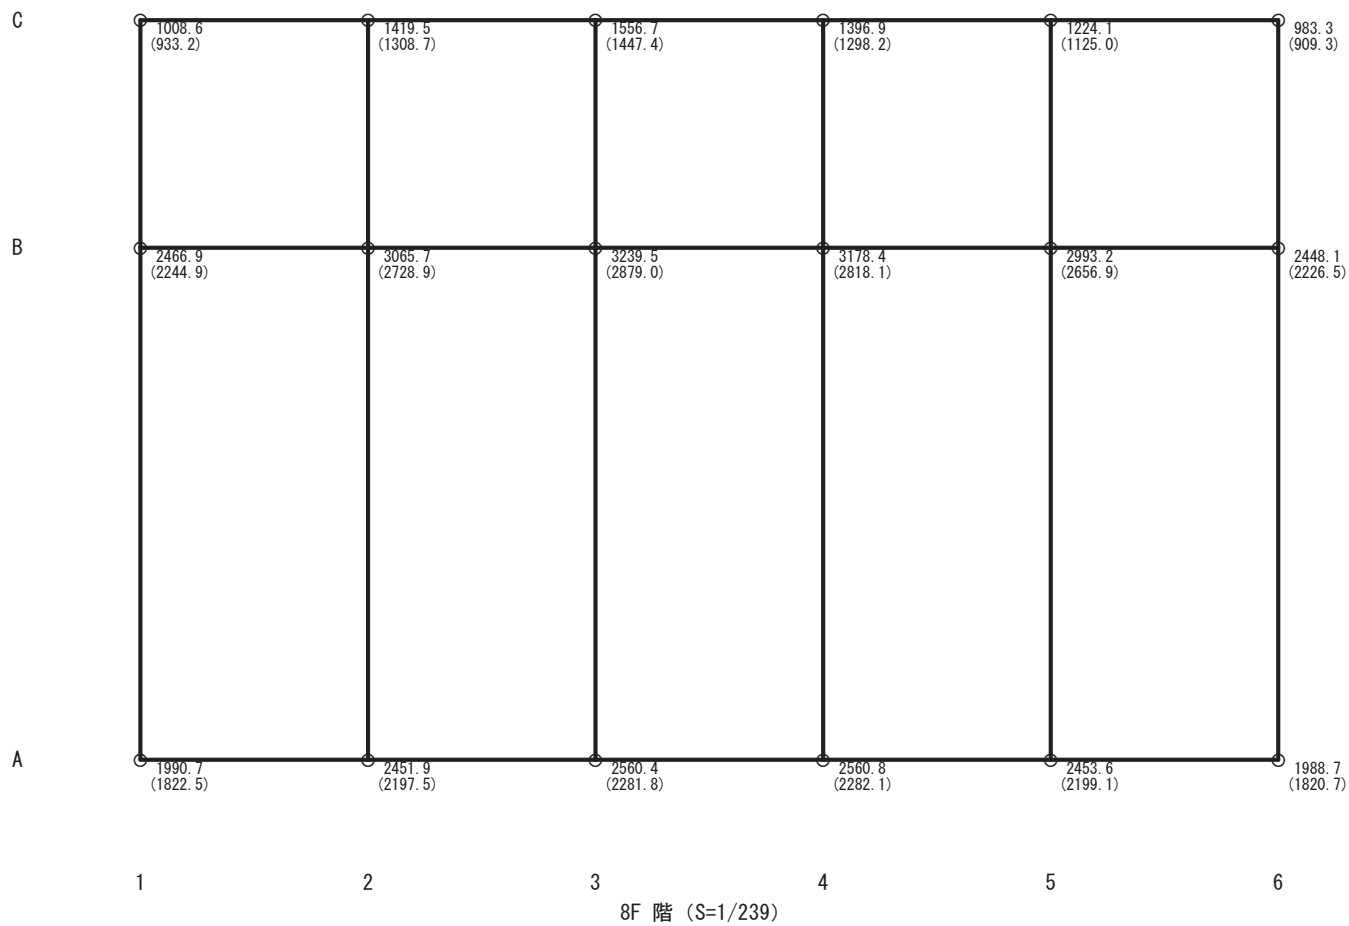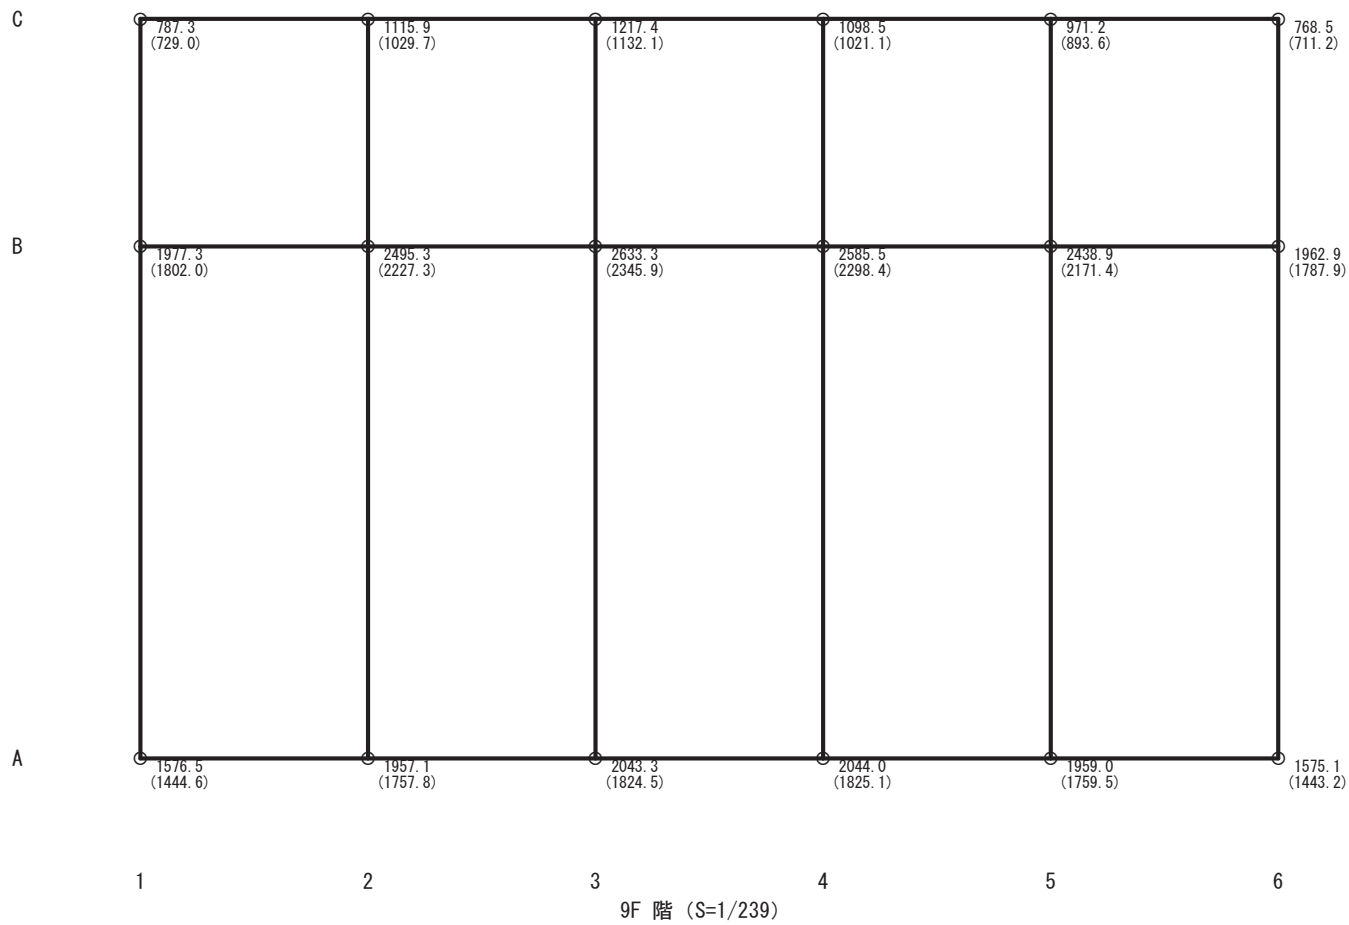


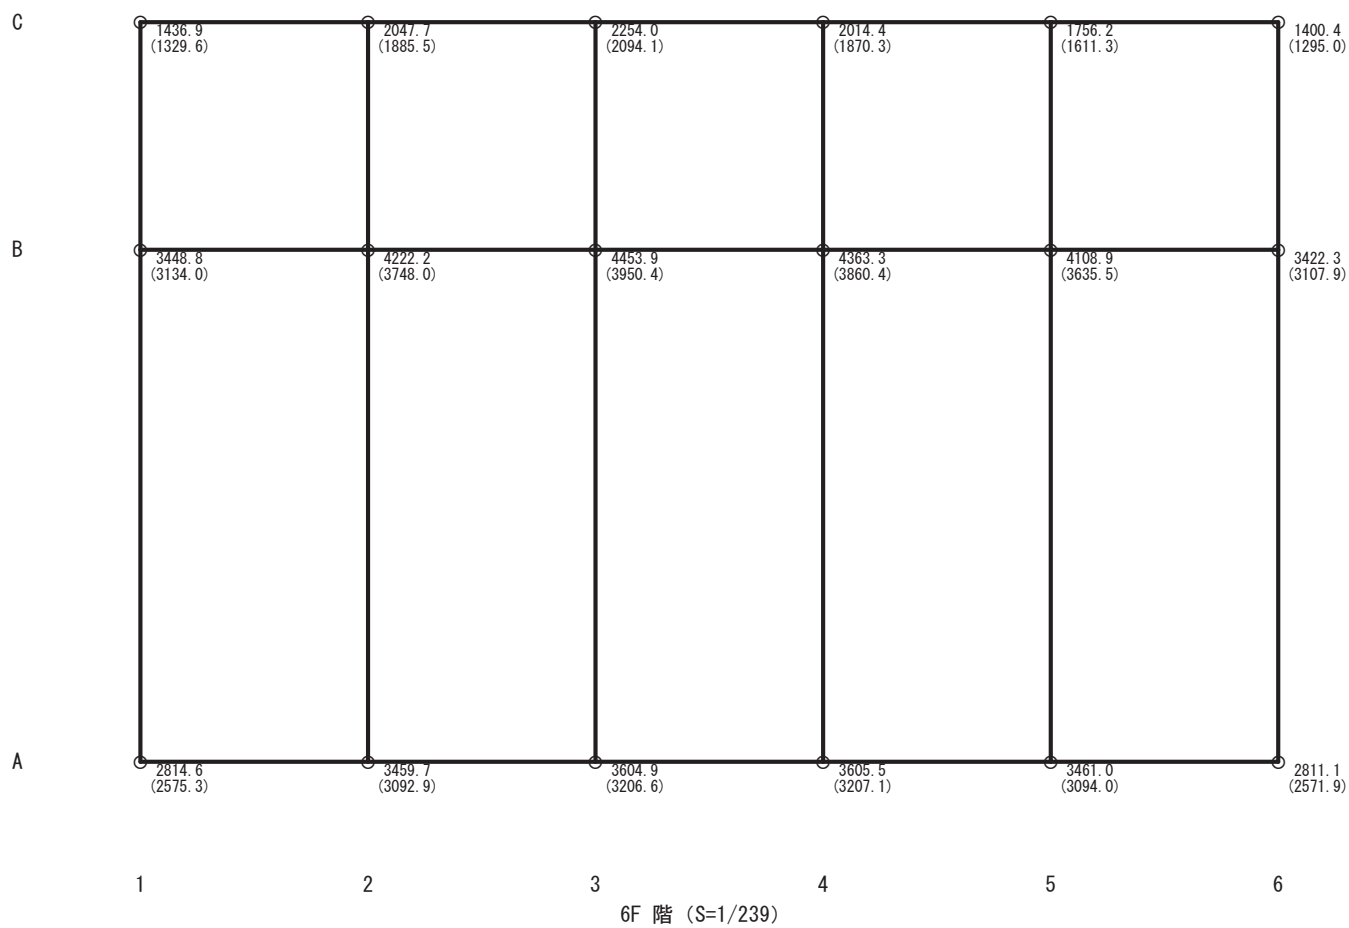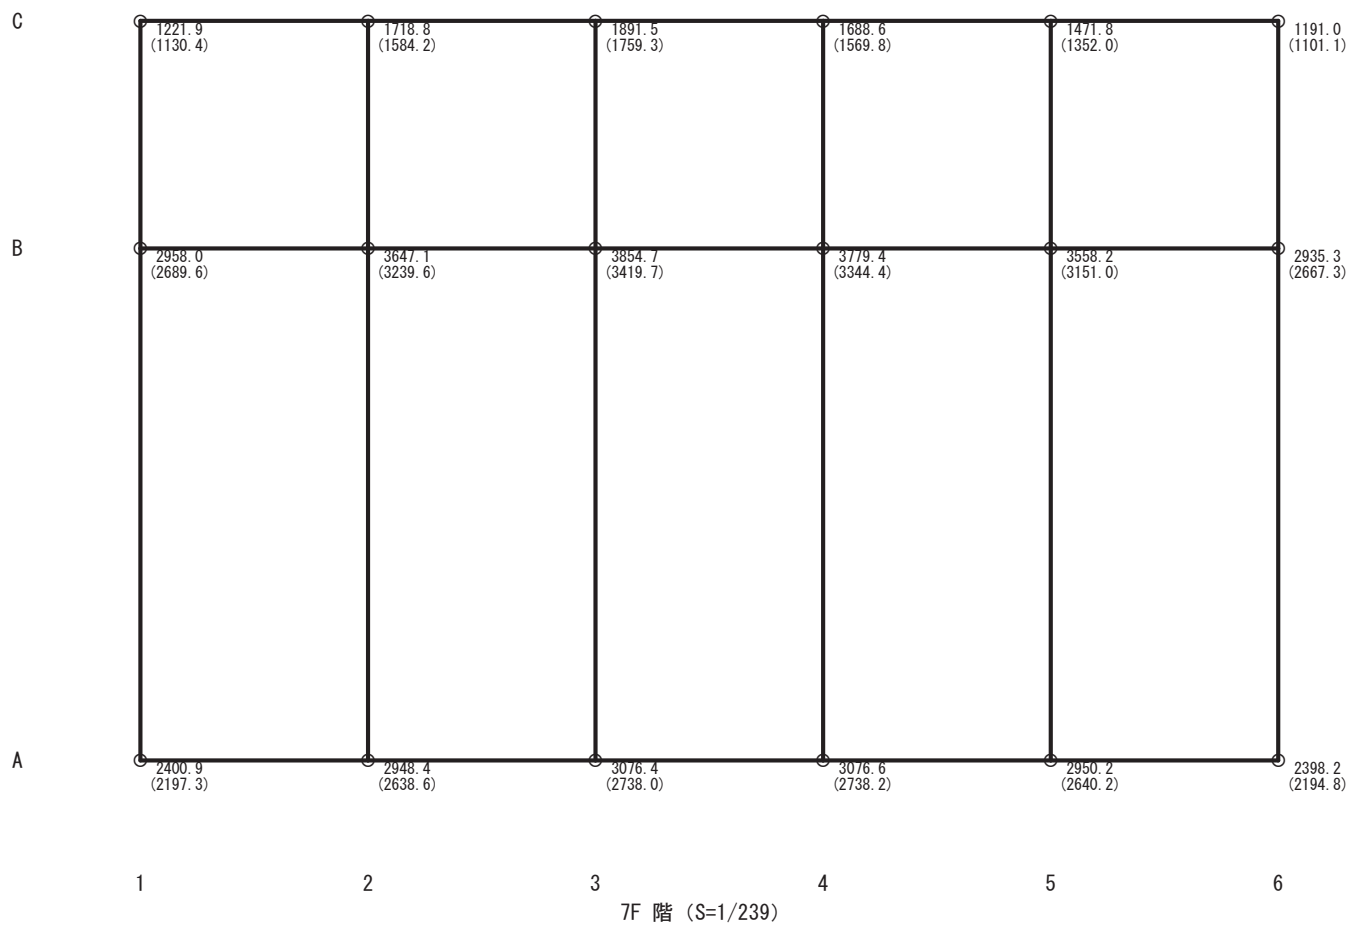

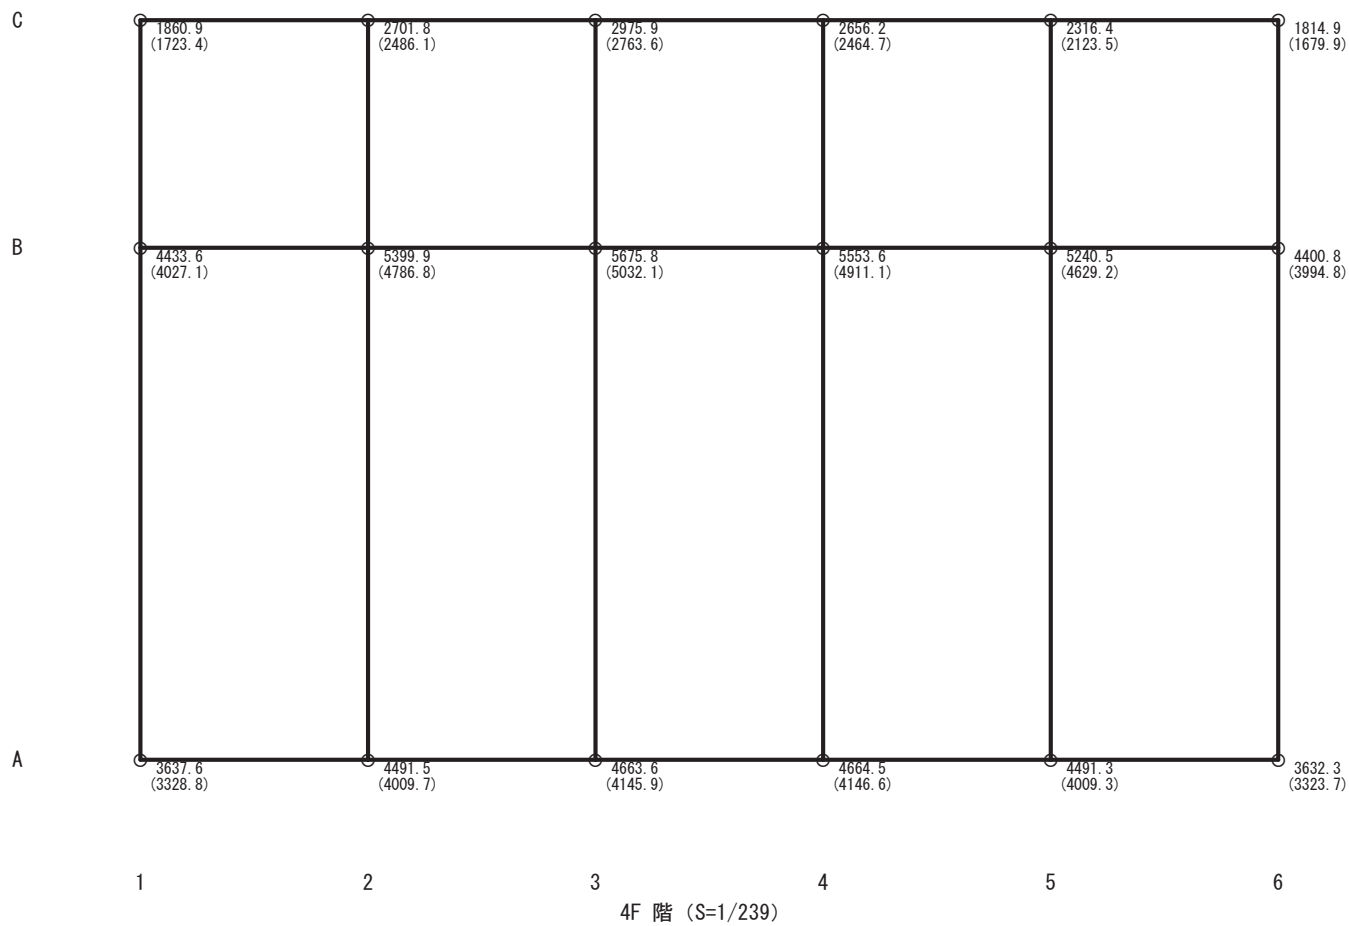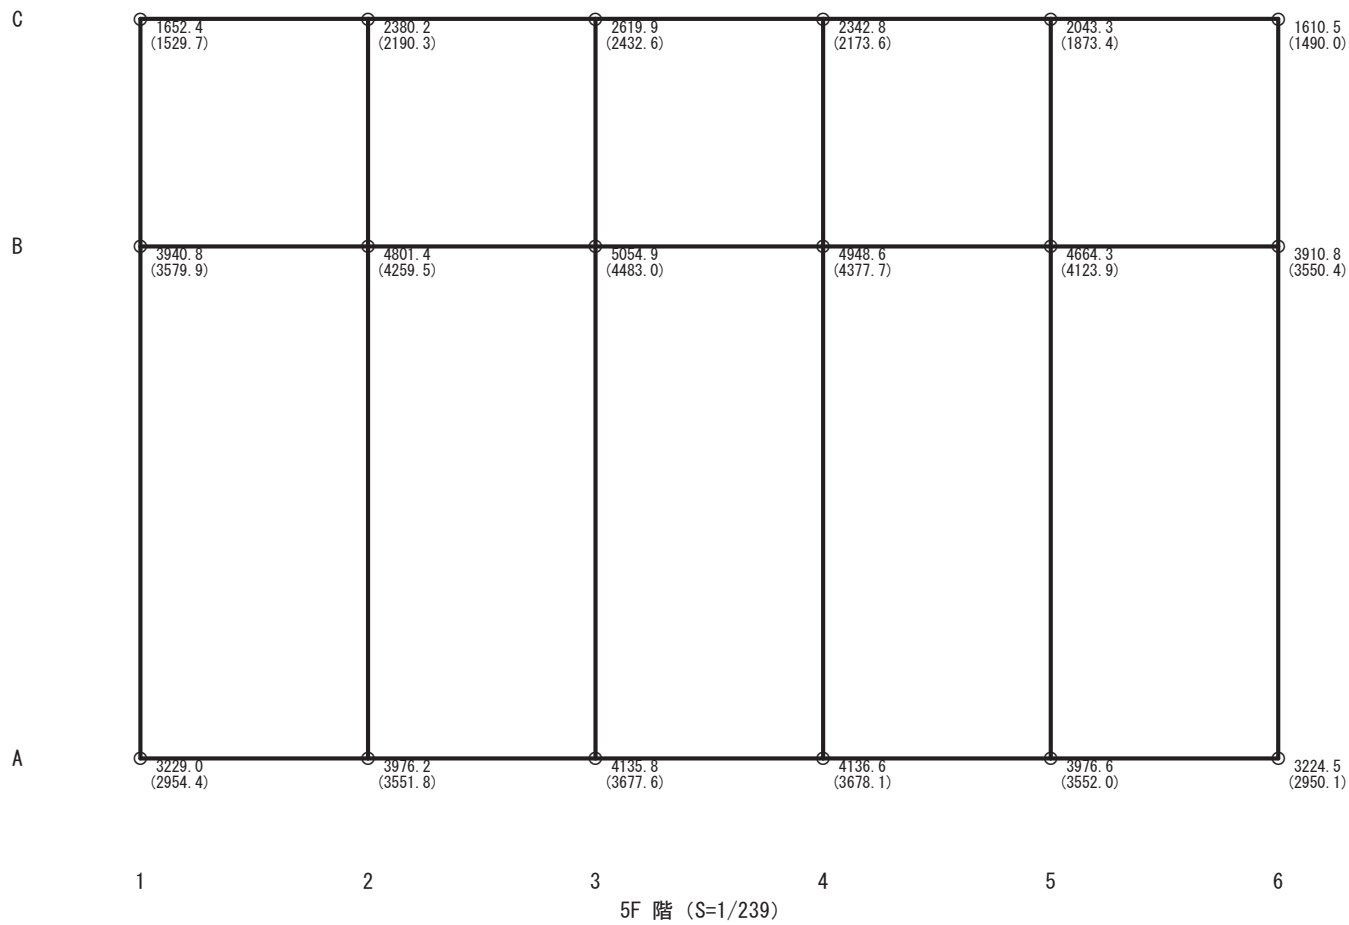

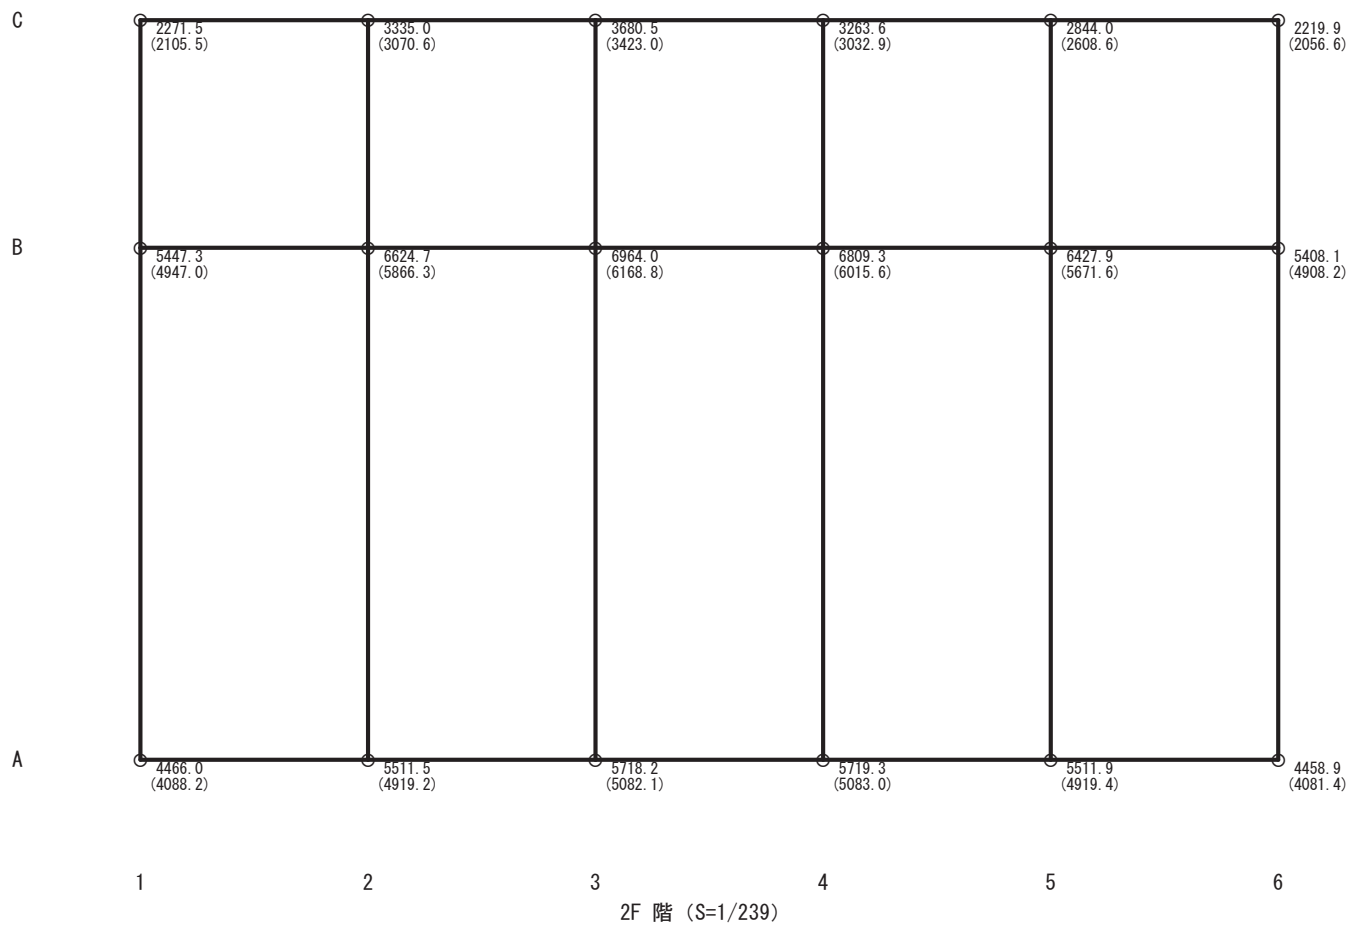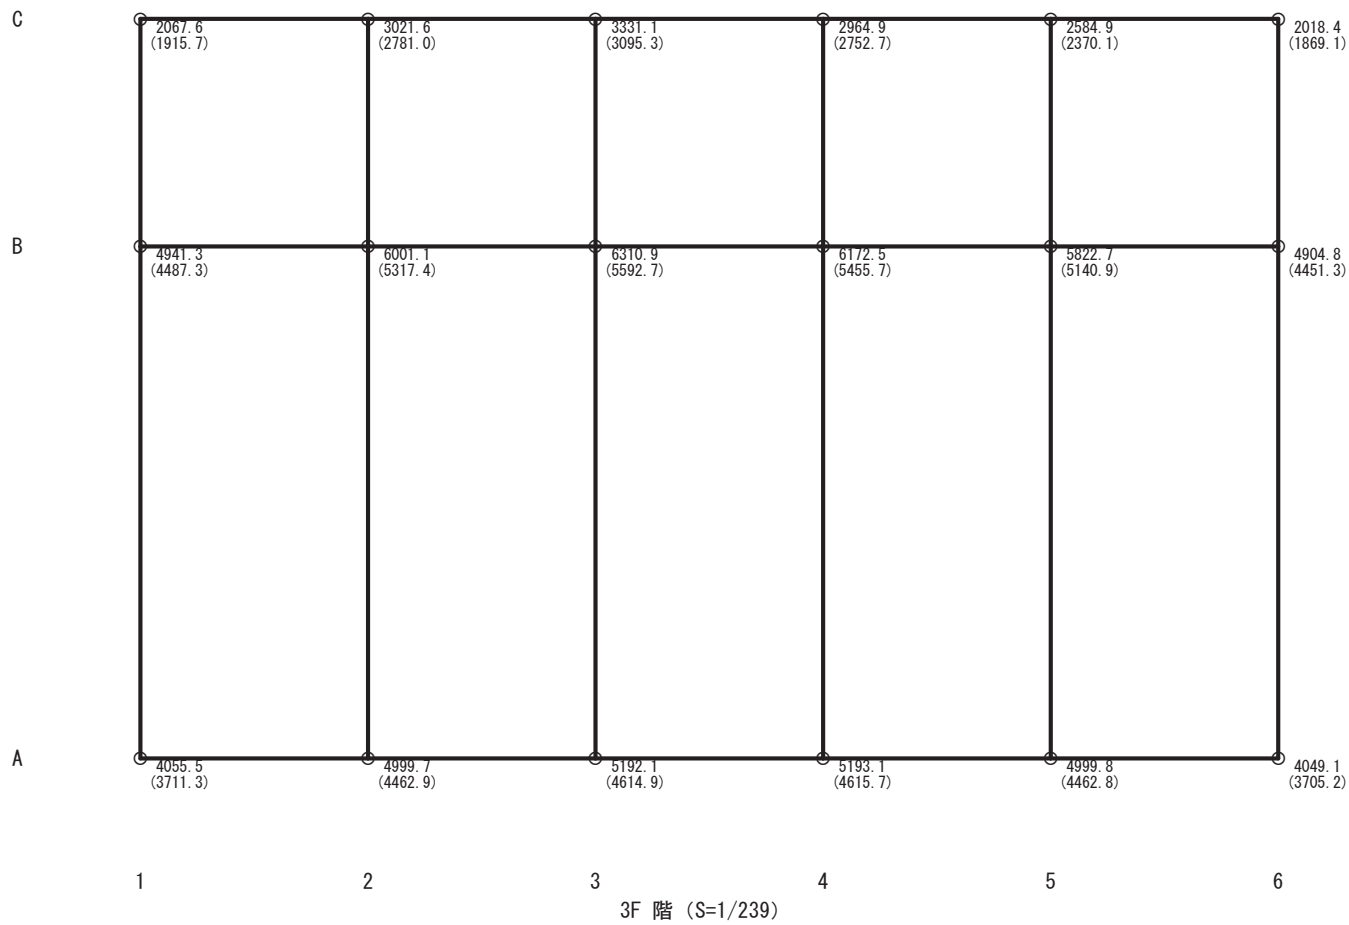

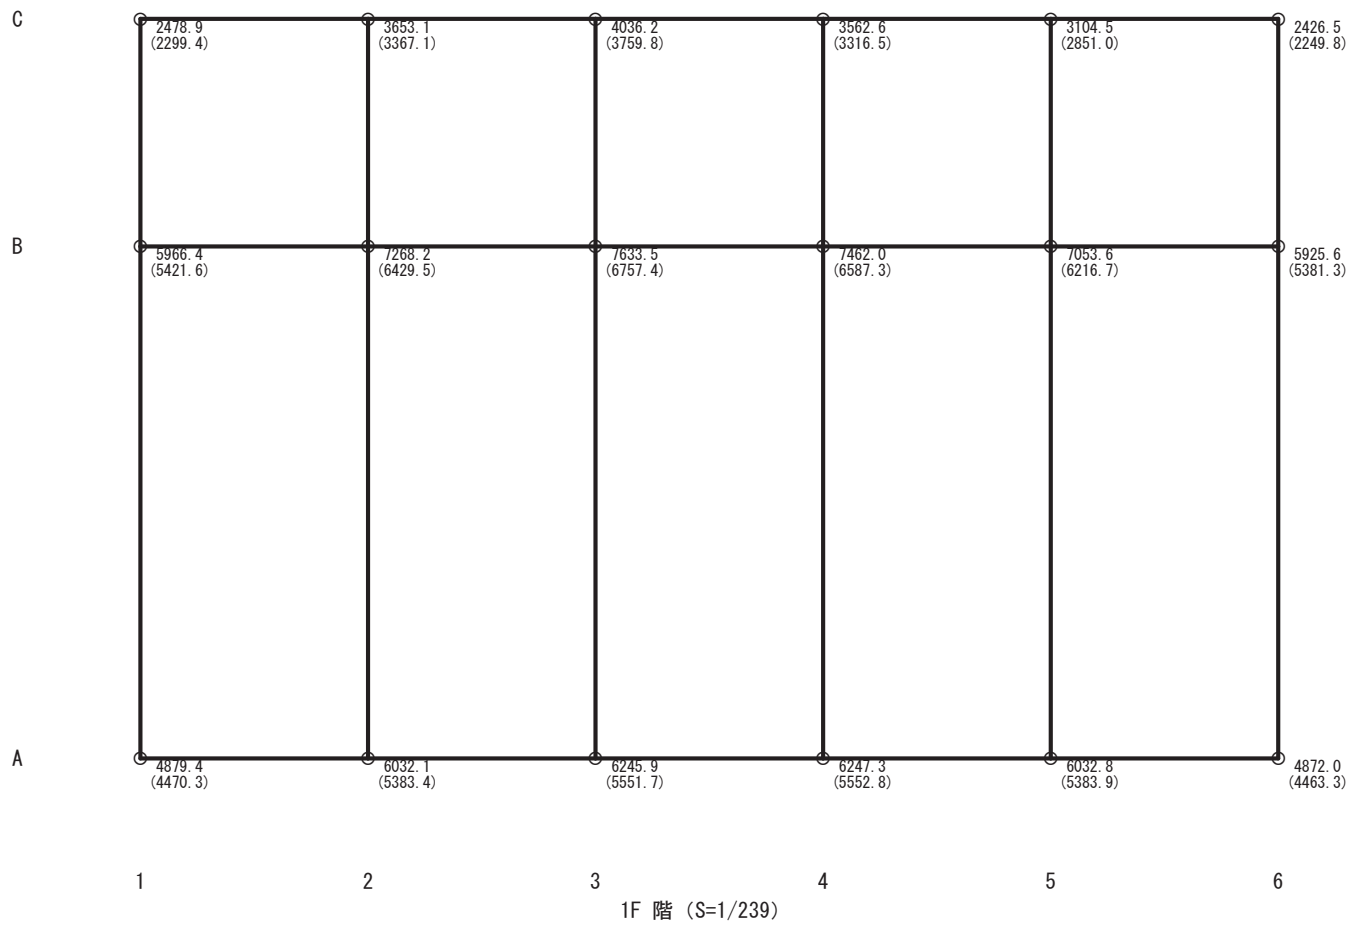

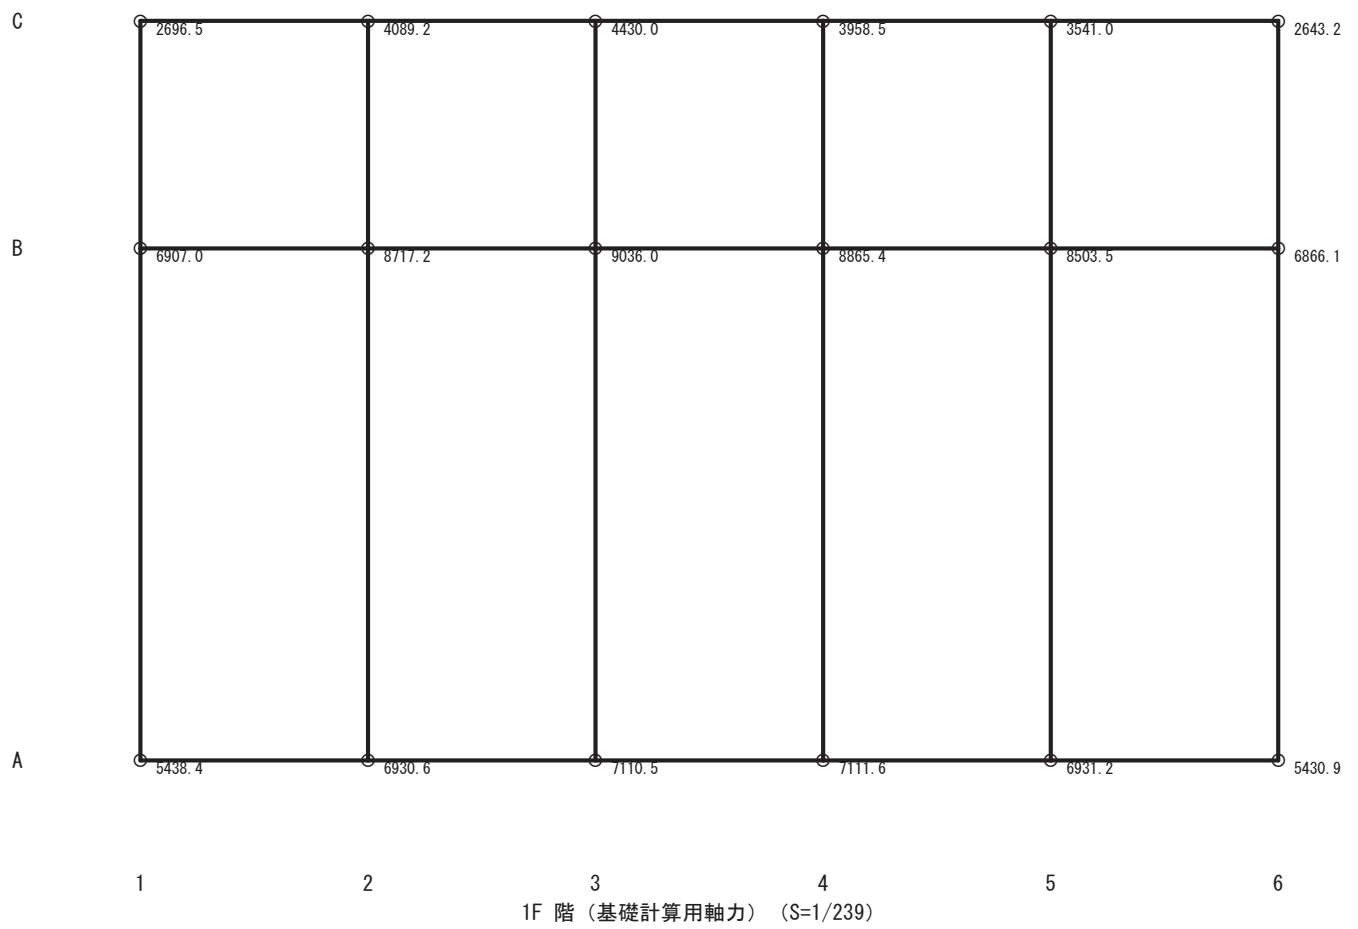

A-2. 4. 2 長期柱軸力表（kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	165. 84 (155. 46)	241. 19 (224. 24)	233. 50 (215. 16)	247. 89 (228. 41)	250. 02 (232. 44)	160. 98 (150. 88)
B	504. 25 (470. 39)	776. 77 (723. 51)	790. 30 (731. 48)	791. 26 (732. 83)	775. 22 (722. 40)	501. 59 (467. 77)
A	357. 79 (332. 90)	521. 52 (484. 69)	539. 11 (497. 96)	539. 10 (497. 90)	521. 85 (484. 94)	357. 59 (332. 71)

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	376. 22 (349. 84)	537. 25 (497. 23)	567. 58 (526. 90)	536. 17 (497. 40)	494. 90 (457. 31)	367. 26 (341. 35)
B	991. 95 (910. 81)	1336. 19 (1211. 36)	1395. 47 (1260. 20)	1379. 15 (1244. 32)	1315. 87 (1191. 56)	985. 52 (904. 48)
A	764. 37 (703. 58)	993. 66 (903. 08)	1036. 01 (935. 78)	1036. 32 (936. 03)	994. 70 (904. 01)	763. 75 (703. 01)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	573. 09 (531. 41)	818. 15 (755. 92)	883. 67 (821. 97)	806. 16 (749. 43)	723. 82 (667. 12)	560. 33 (519. 31)
B	1486. 49 (1358. 21)	1921. 80 (1723. 34)	2022. 08 (1808. 75)	1988. 50 (1775. 63)	1882. 68 (1684. 81)	1476. 41 (1348. 29)
A	1166. 15 (1070. 15)	1466. 30 (1321. 76)	1529. 71 (1370. 63)	1530. 38 (1371. 21)	1468. 01 (1323. 31)	1165. 16 (1069. 23)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	787.28 (728.98)	1115.90 (1029.71)	1217.36 (1132.10)	1098.54 (1021.07)	971.23 (893.61)	768.49 (711.16)
B	1977.27 (1802.03)	2495.33 (2227.34)	2633.32 (2345.90)	2585.49 (2298.44)	2438.85 (2171.40)	1962.93 (1787.93)
A	1576.53 (1444.55)	1957.11 (1757.76)	2043.35 (1824.50)	2044.01 (1825.08)	1958.98 (1759.45)	1575.08 (1443.19)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1008.57 (933.23)	1419.50 (1308.71)	1556.69 (1447.41)	1396.89 (1298.19)	1224.11 (1124.99)	983.30 (909.28)
B	2466.88 (2244.95)	3065.67 (2728.93)	3239.55 (2878.99)	3178.40 (2818.07)	2993.23 (2656.90)	2448.13 (2226.53)
A	1990.66 (1822.54)	2451.88 (2197.48)	2560.42 (2281.77)	2560.83 (2282.10)	2453.63 (2199.05)	1988.67 (1820.66)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1221.93 (1130.40)	1718.77 (1584.16)	1891.55 (1759.26)	1688.60 (1569.80)	1471.82 (1352.02)	1191.02 (1101.11)
B	2957.97 (2689.58)	3647.09 (3239.62)	3854.74 (3419.68)	3779.40 (3344.42)	3558.15 (3150.99)	2935.27 (2667.28)
A	2400.86 (2197.26)	2948.37 (2638.59)	3076.40 (2738.04)	3076.64 (2738.20)	2950.15 (2640.18)	2398.24 (2194.78)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1436.92 (1329.65)	2047.68 (1885.46)	2254.02 (2094.12)	2014.44 (1870.32)	1756.17 (1611.28)	1400.39 (1295.03)
B	3448.83 (3134.02)	4222.23 (3747.98)	4453.85 (3950.40)	4363.33 (3860.45)	4108.91 (3635.54)	3422.31 (3107.94)
A	2814.59 (2575.29)	3459.75 (3092.92)	3604.95 (3206.61)	3605.53 (3207.06)	3461.02 (3093.99)	2811.05 (2571.94)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1652.36 (1529.71)	2380.18 (2190.31)	2619.93 (2432.65)	2342.76 (2173.58)	2043.34 (1873.40)	1610.51 (1490.05)
B	3940.78 (3579.92)	4801.36 (4259.51)	5054.94 (4483.01)	4948.57 (4377.66)	4664.33 (4123.89)	3910.83 (3550.42)
A	3229.02 (2954.42)	3976.19 (3551.82)	4135.85 (3677.59)	4136.57 (3678.15)	3976.60 (3552.03)	3224.47 (2950.09)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1860.91 (1723.45)	2701.78 (2486.11)	2975.86 (2763.60)	2656.21 (2464.73)	2316.45 (2123.54)	1814.91 (1679.86)
B	4433.61 (4027.15)	5399.92 (4786.84)	5675.80 (5032.05)	5553.57 (4911.15)	5240.53 (4629.22)	4400.78 (3994.79)
A	3637.61 (3328.76)	4491.51 (4009.69)	4663.60 (4145.88)	4664.53 (4146.62)	4491.35 (4009.34)	3632.26 (3323.66)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2067.65 (1915.71)	3021.65 (2781.00)	3331.10 (3095.27)	2964.88 (2752.73)	2584.91 (2370.05)	2018.42 (1869.06)
B	4941.34 (4487.31)	6001.13 (5317.37)	6310.91 (5592.71)	6172.46 (5455.74)	5822.68 (5140.88)	4904.81 (4451.26)
A	4055.48 (3711.30)	4999.65 (4462.92)	5192.14 (4614.95)	5193.12 (4615.73)	4999.78 (4462.82)	4049.06 (3705.20)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2271.46 (2105.47)	3335.02 (3070.61)	3680.52 (3422.99)	3263.56 (3032.89)	2844.02 (2608.63)	2219.93 (2056.63)
B	5447.34 (4947.02)	6624.66 (5866.30)	6963.99 (6168.79)	6809.30 (6015.60)	6427.94 (5671.58)	5408.06 (4908.24)
A	4466.00 (4088.17)	5511.52 (4919.23)	5718.16 (5082.10)	5719.25 (5082.98)	5511.91 (4919.37)	4458.91 (4081.44)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2478. 86 (2299. 41)	3653. 07 (3367. 08)	4036. 23 (3759. 79)	3562. 56 (3316. 53)	3104. 47 (2851. 01)	2426. 50 (2249. 77)
B	5966. 43 (5421. 59)	7268. 23 (6429. 50)	7633. 49 (6757. 36)	7462. 04 (6587. 29)	7053. 57 (6216. 74)	5925. 64 (5381. 30)
A	4879. 45 (4470. 29)	6032. 09 (5383. 43)	6245. 93 (5551. 70)	6247. 29 (5552. 83)	6032. 79 (5383. 87)	4872. 05 (4463. 27)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	2696. 53	4089. 23	4430. 03	3958. 48	3541. 01	2643. 16
B	6907. 04	8717. 18	9035. 96	8865. 38	8503. 52	6866. 12
A	5438. 41	6930. 64	7110. 49	7111. 57	6931. 16	5430. 89

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc

Q. force

sumQ

d

d/h

: 柱のせん断力 (kN)

: 地震力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 層間変位 (cm)

: 層間変形角

Qw

Qsp

sumQ


h

: 壁のせん断力 (kN)


: 水平バネの反力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)


: 階高 (cm)

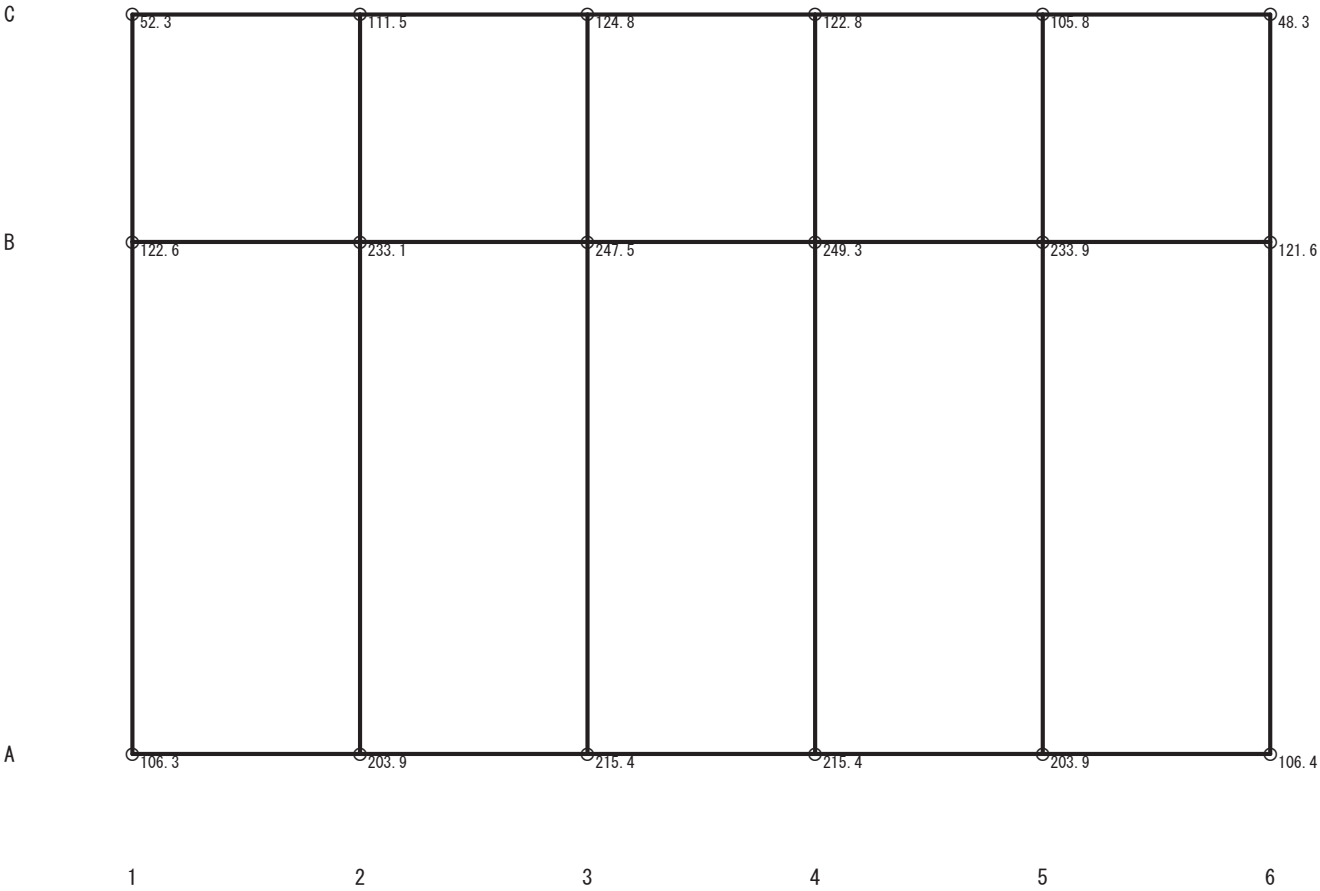


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	565.39	(20.0)	565.39	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1207.95	(42.8)	1207.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1051.30	(37.2)	1051.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2824.64	(100.0)	2824.64	0.00	(100.0)	(0.0)

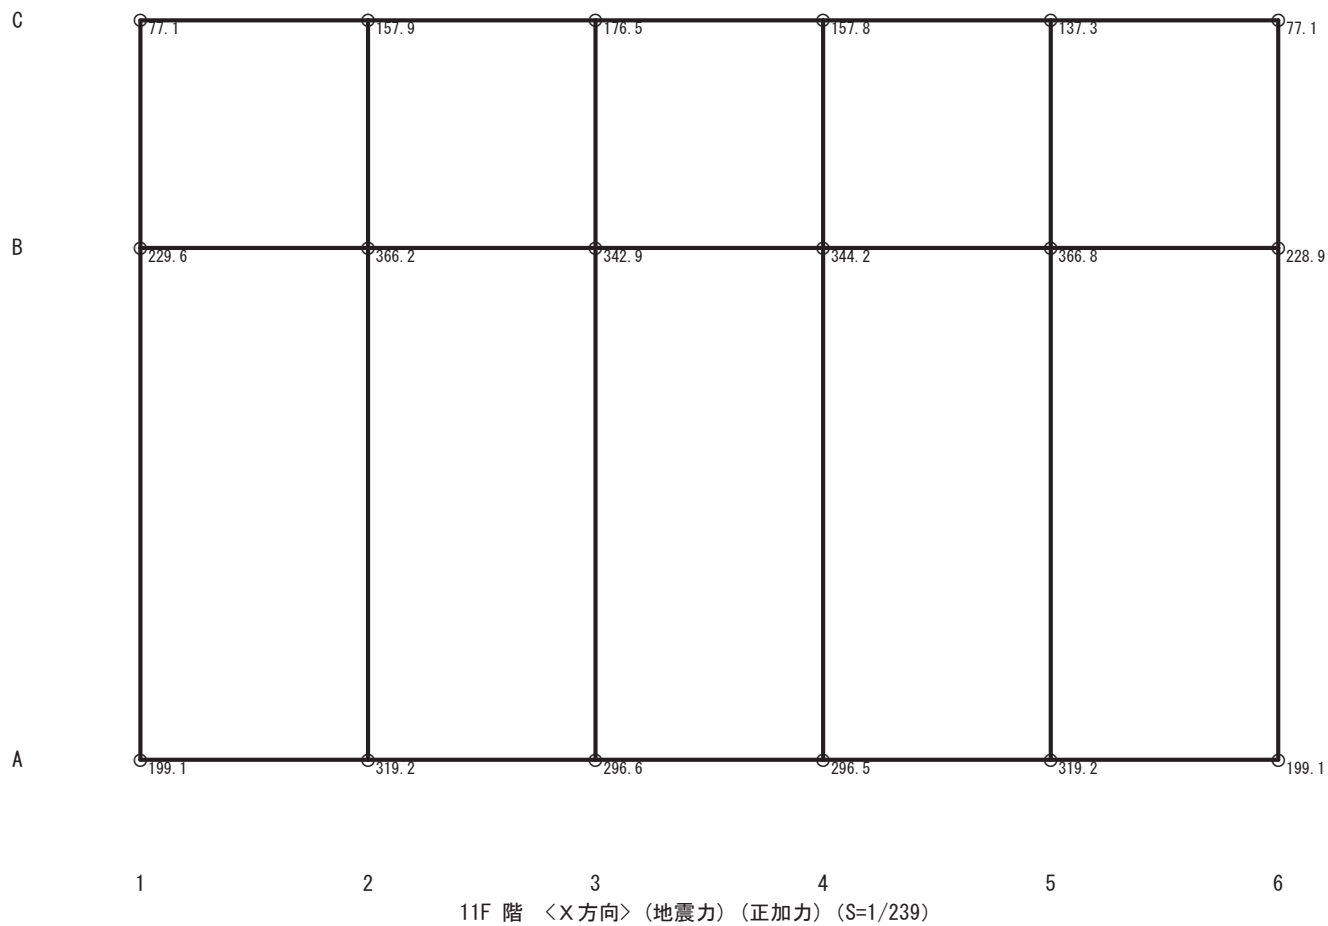


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	783.77	(18.3)	783.77	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1878.58	(43.8)	1878.58	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1629.73	(38.0)	1629.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4292.08	(100.0)	4292.08	0.00	(100.0)	(0.0)

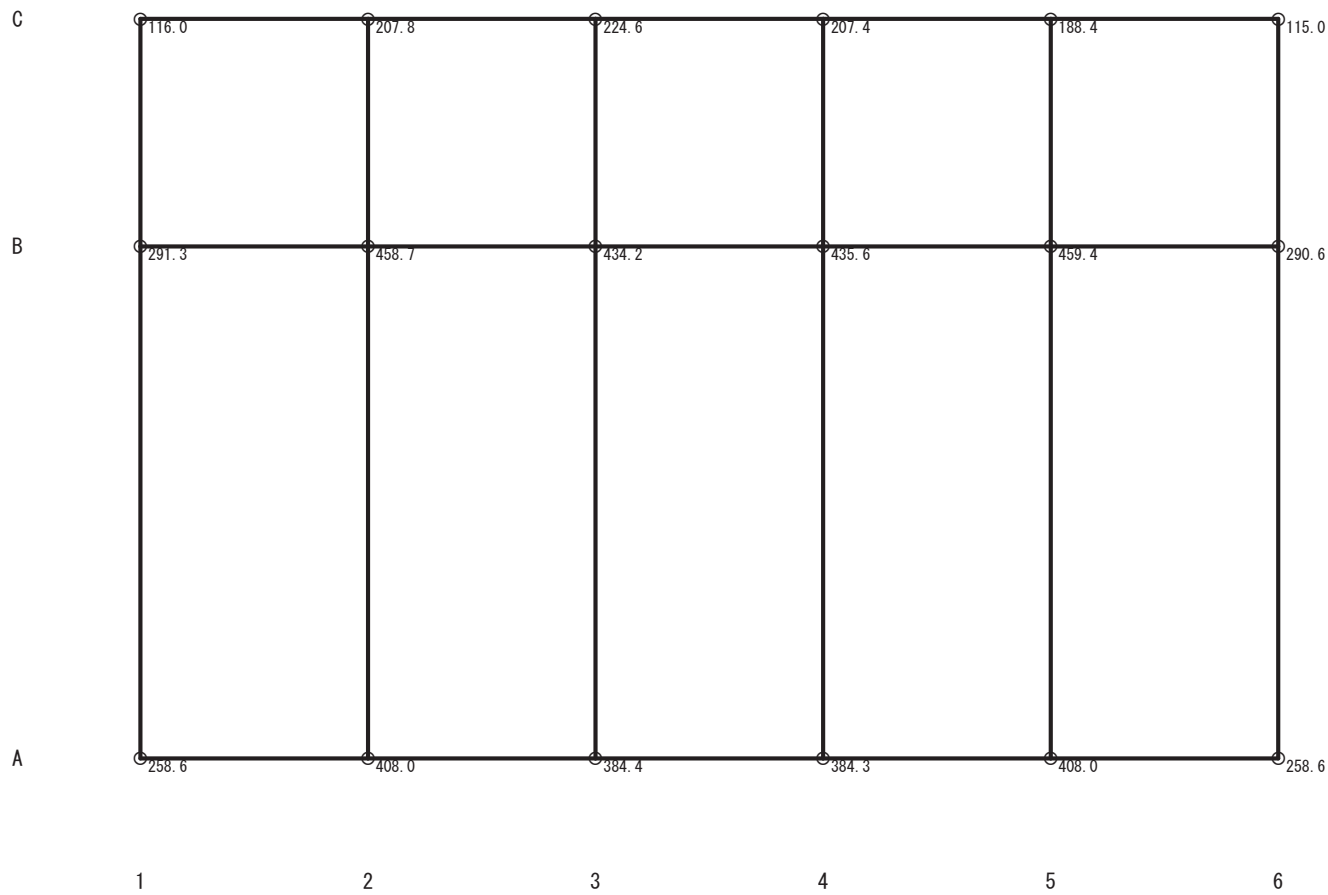


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1059.21	(19.2)	1059.21	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2369.82	(42.8)	2369.82	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2101.95	(38.0)	2101.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5530.98	(100.0)	5530.98	0.00	(100.0)	(0.0)

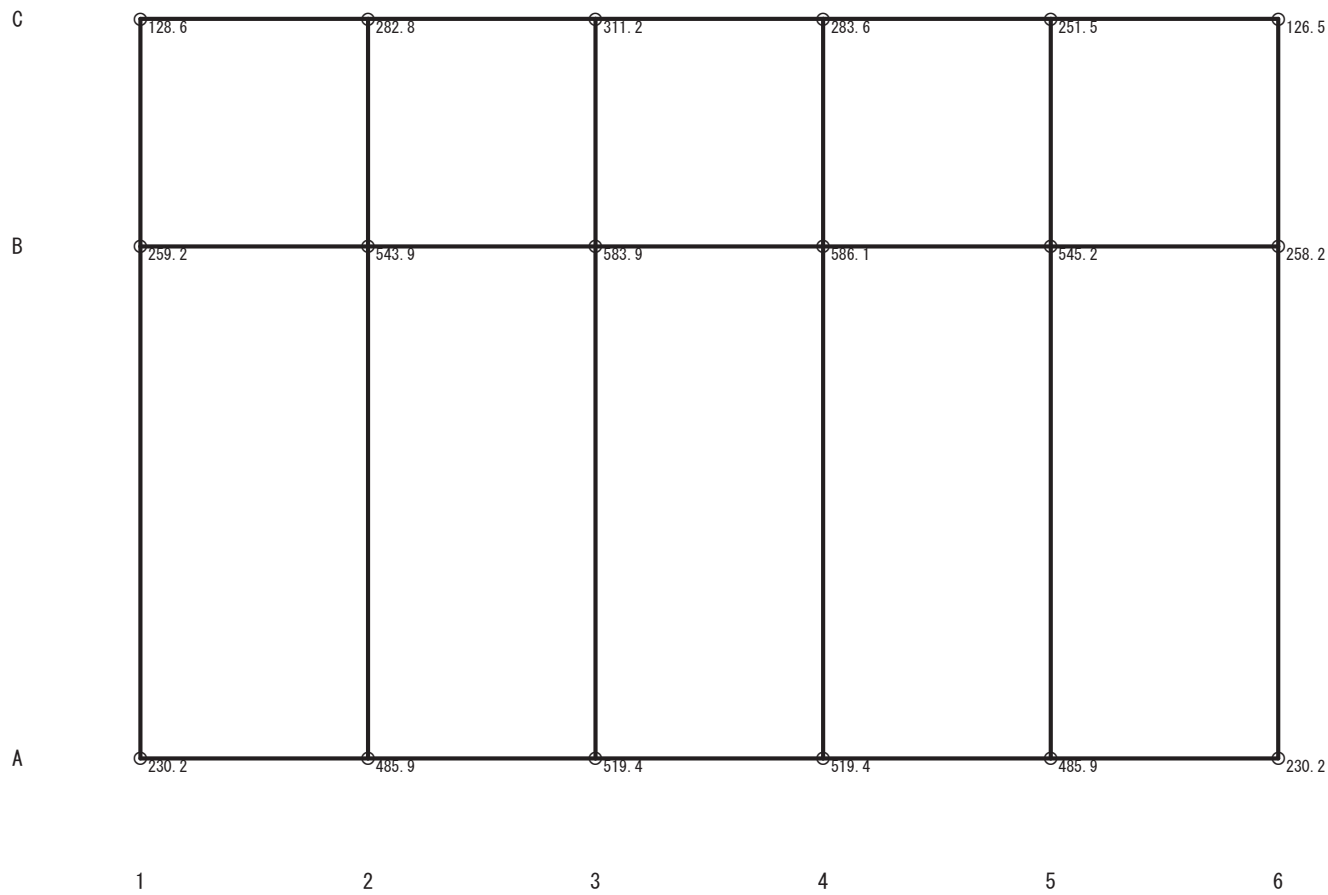


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1384. 23	(20. 9)	1384. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2776. 66	(41. 9)	2776. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2471. 02	(37. 3)	2471. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6631. 91	(100. 0)	6631. 91	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

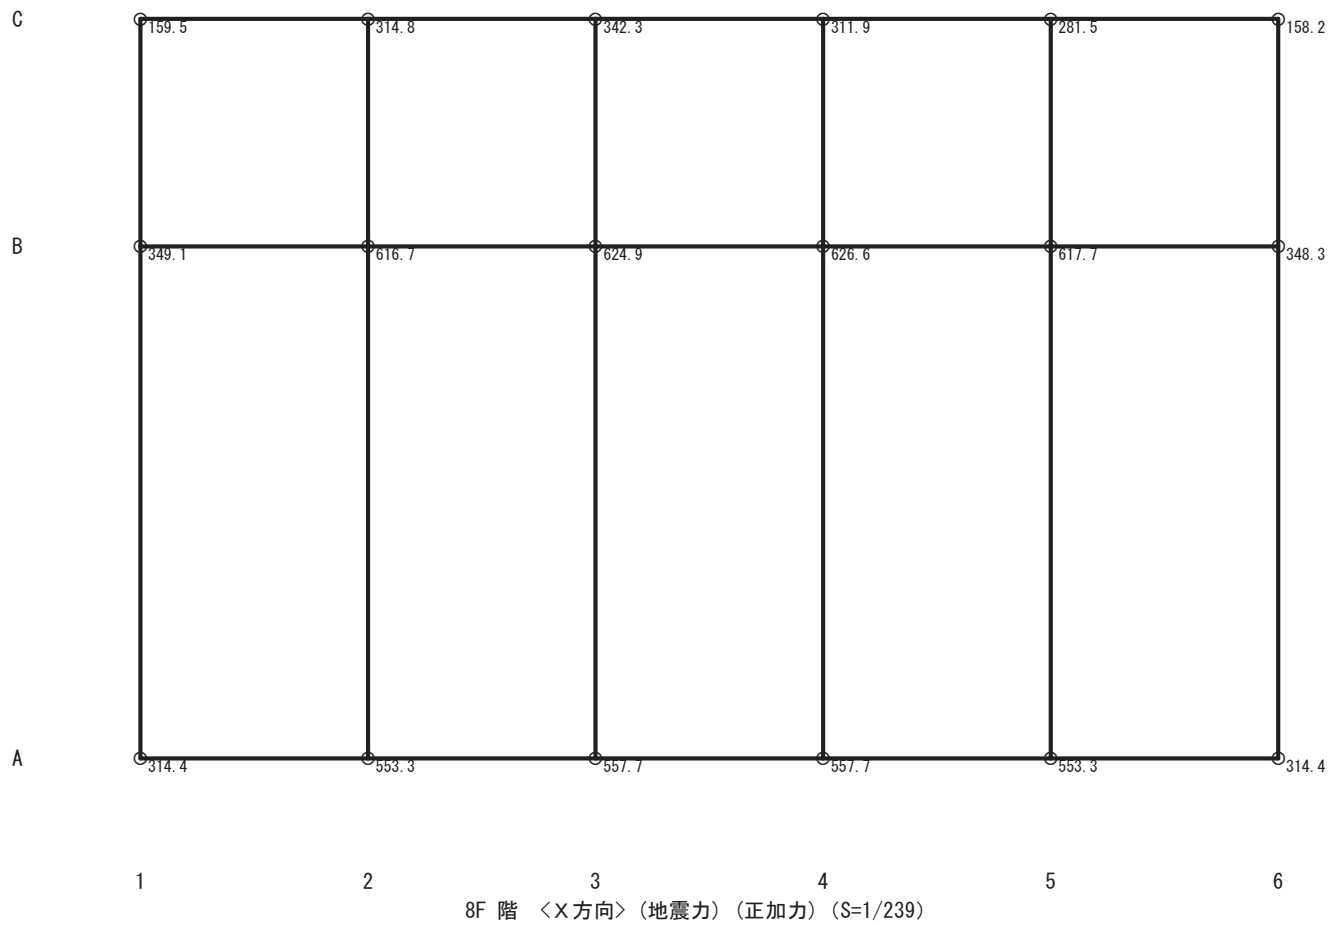


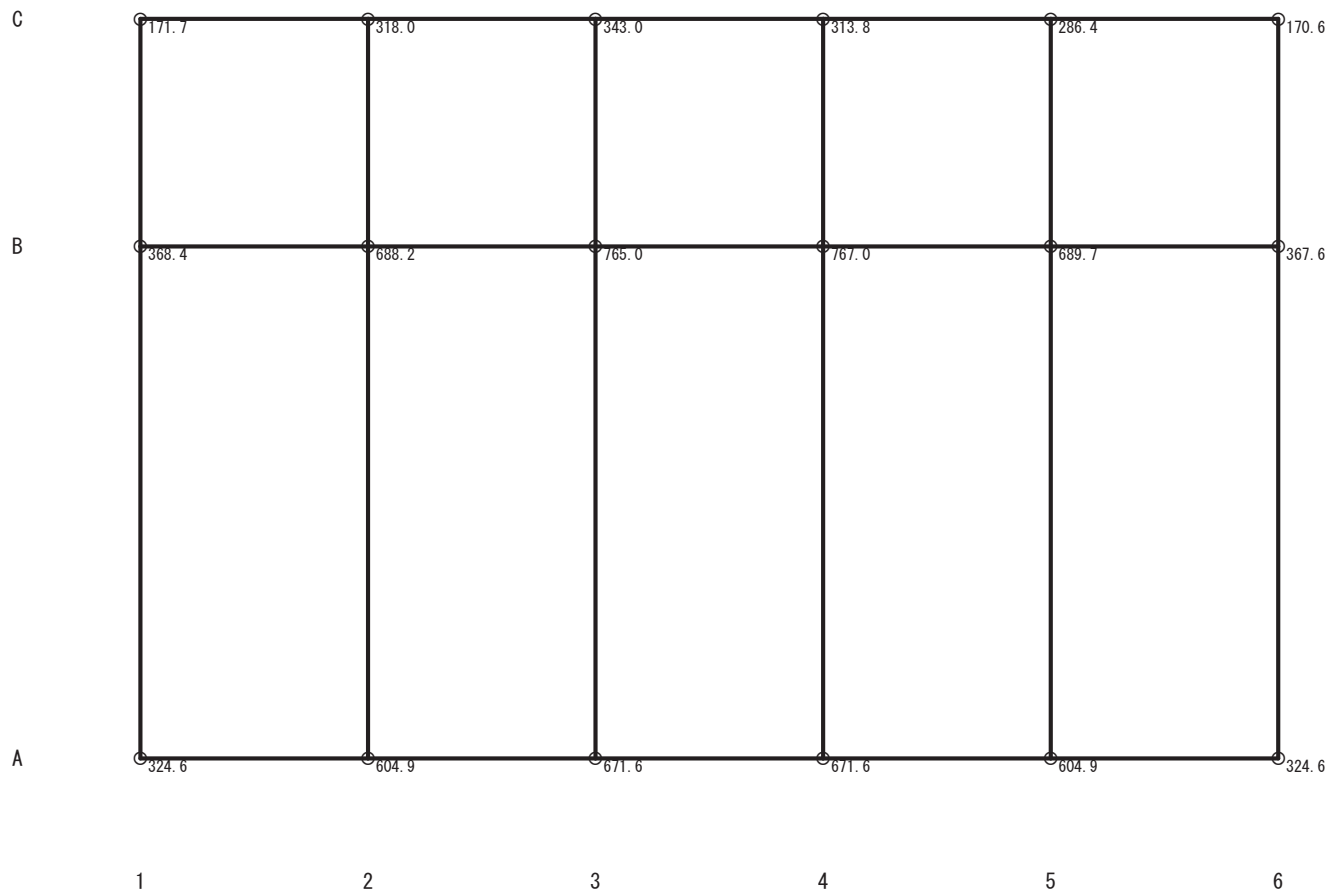


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1603.47	(19.0)	1603.47	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3645.87	(43.1)	3645.87	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3202.09	(37.9)	3202.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8451.43	(100.0)	8451.43	0.00	(100.0)	(0.0)

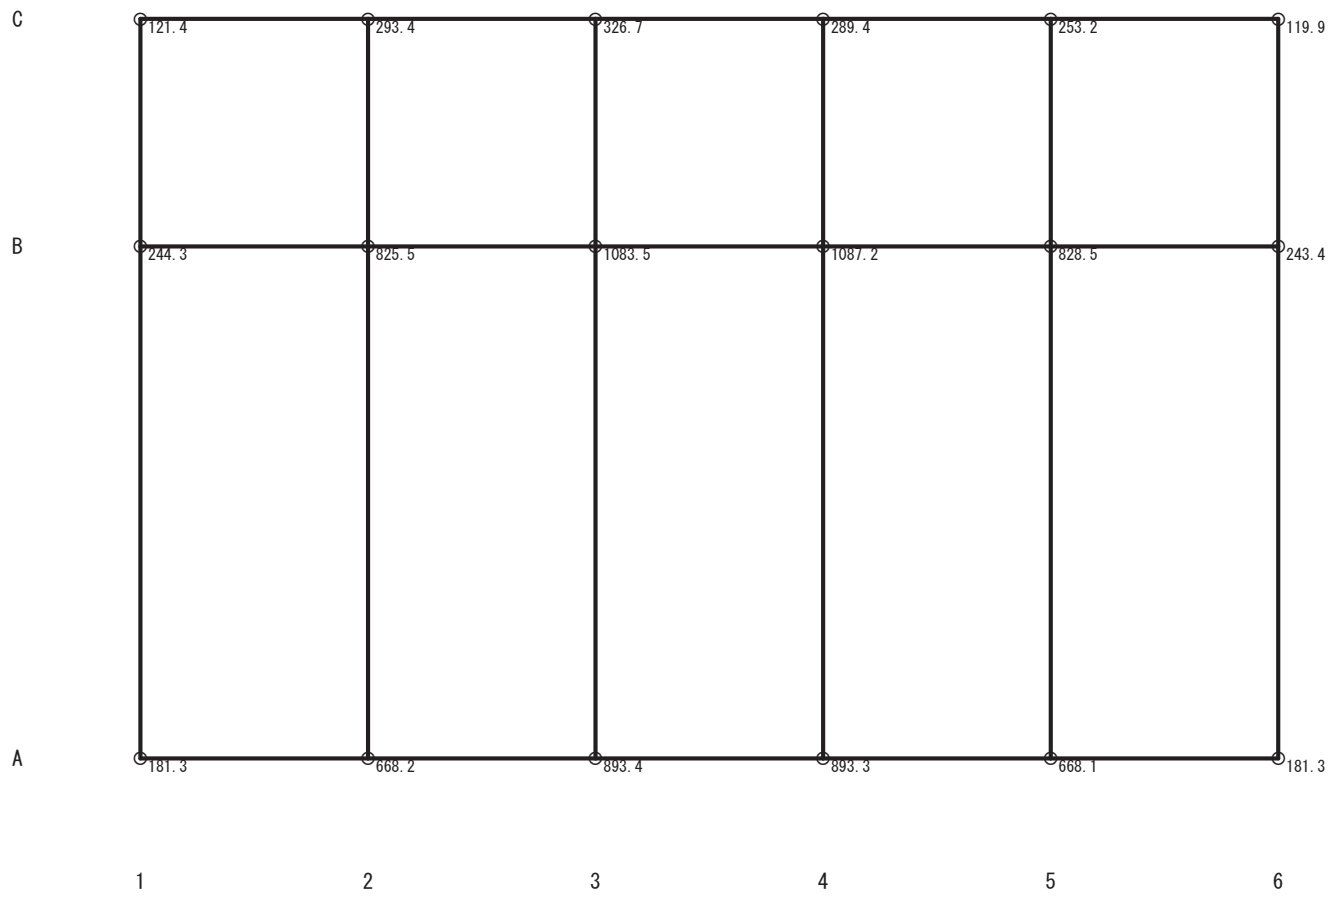


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1403.94	(15.3)	1403.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4312.35	(46.9)	4312.35	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3485.56	(37.9)	3485.56	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9201.86	(100.0)	9201.86	0.00	(100.0)	(0.0)

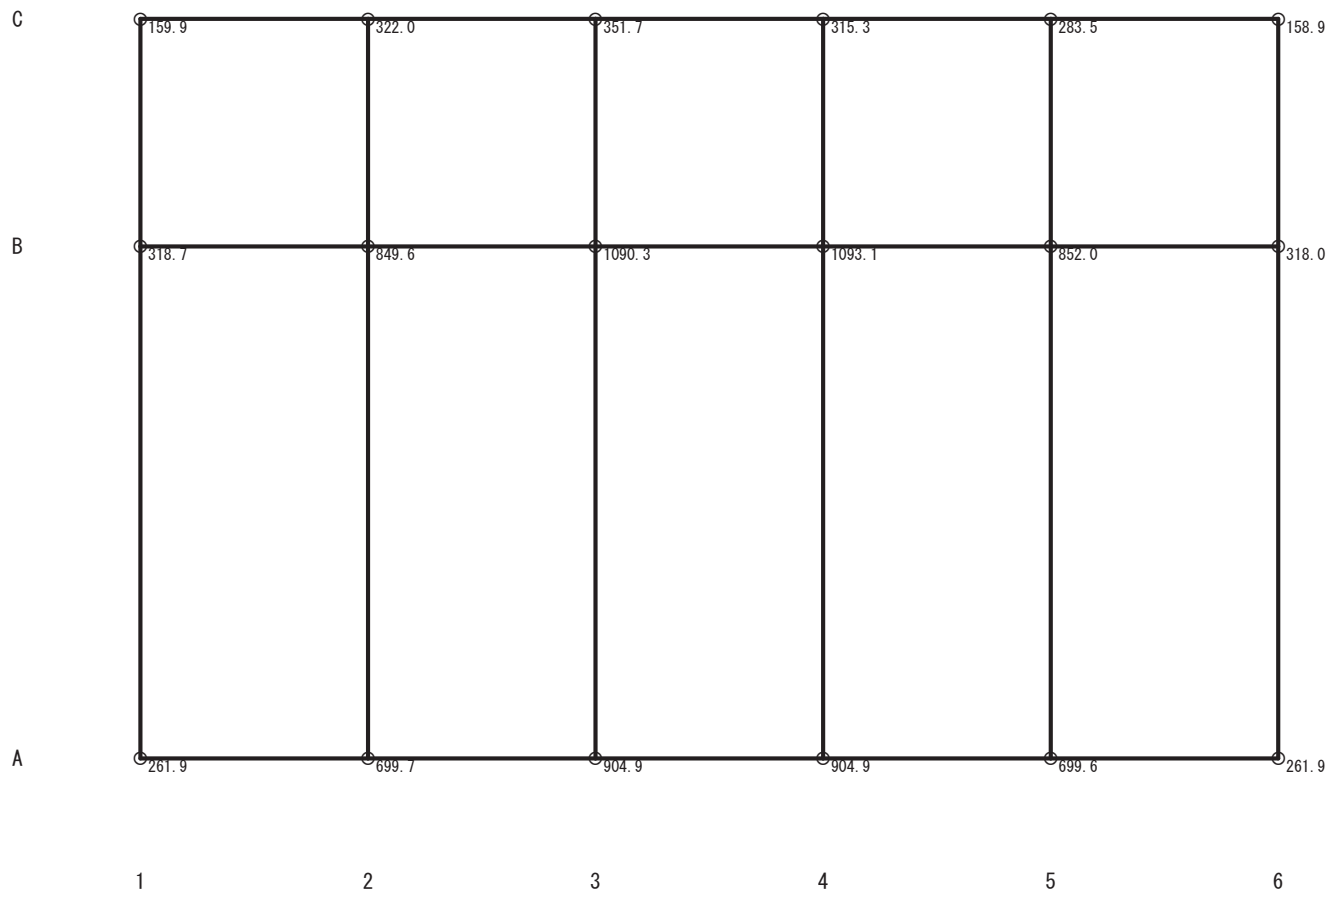


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1591.24	(16.2)	1591.24	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4521.64	(45.9)	4521.64	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3732.91	(37.9)	3732.91	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9845.79	(100.0)	9845.79	0.00	(100.0)	(0.0)

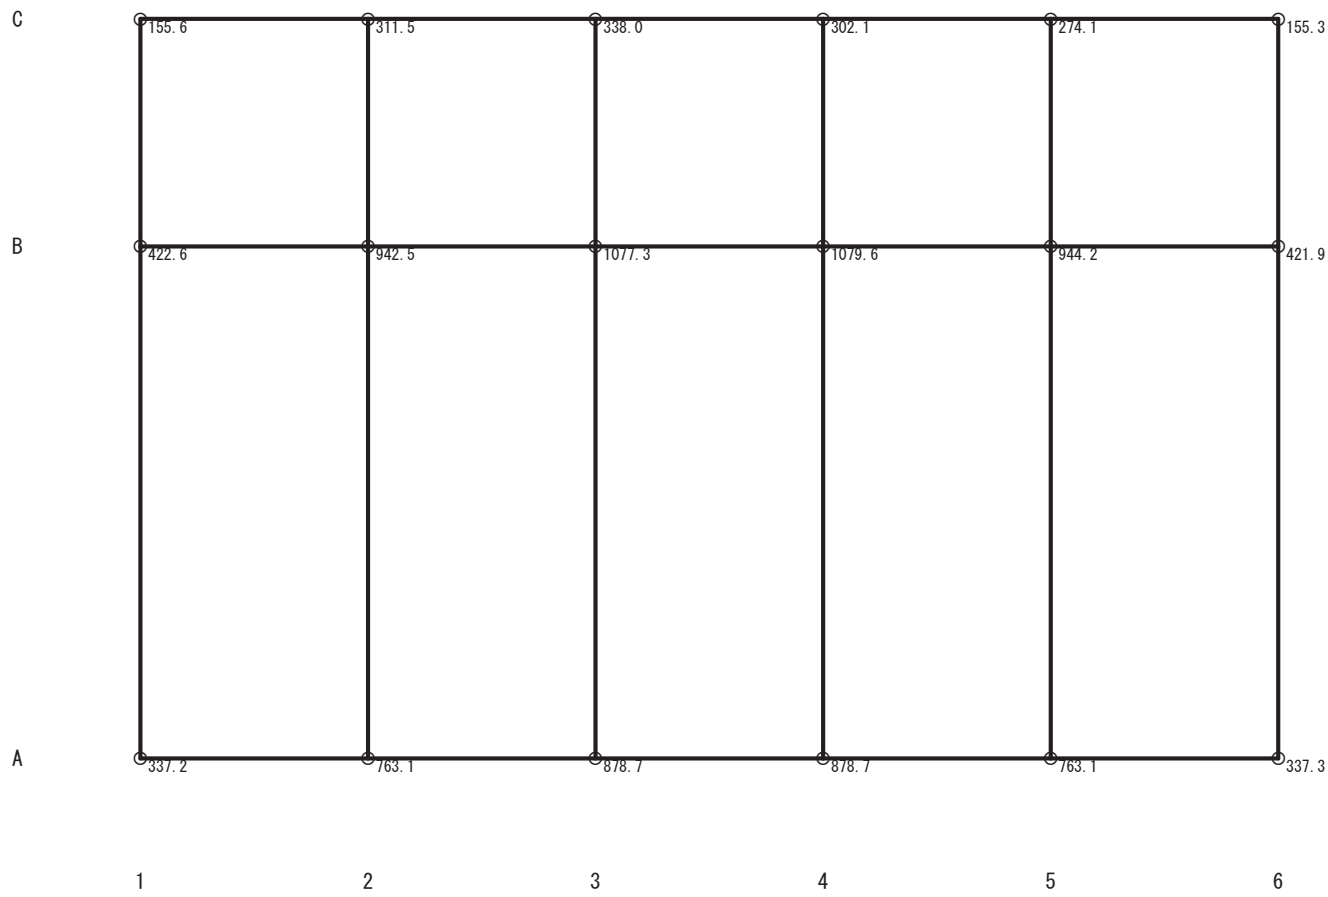


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1536.57	(14.8)	1536.57	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4888.19	(47.1)	4888.19	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3958.12	(38.1)	3958.12	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10382.88	(100.0)	10382.88	0.00	(100.0)	(0.0)

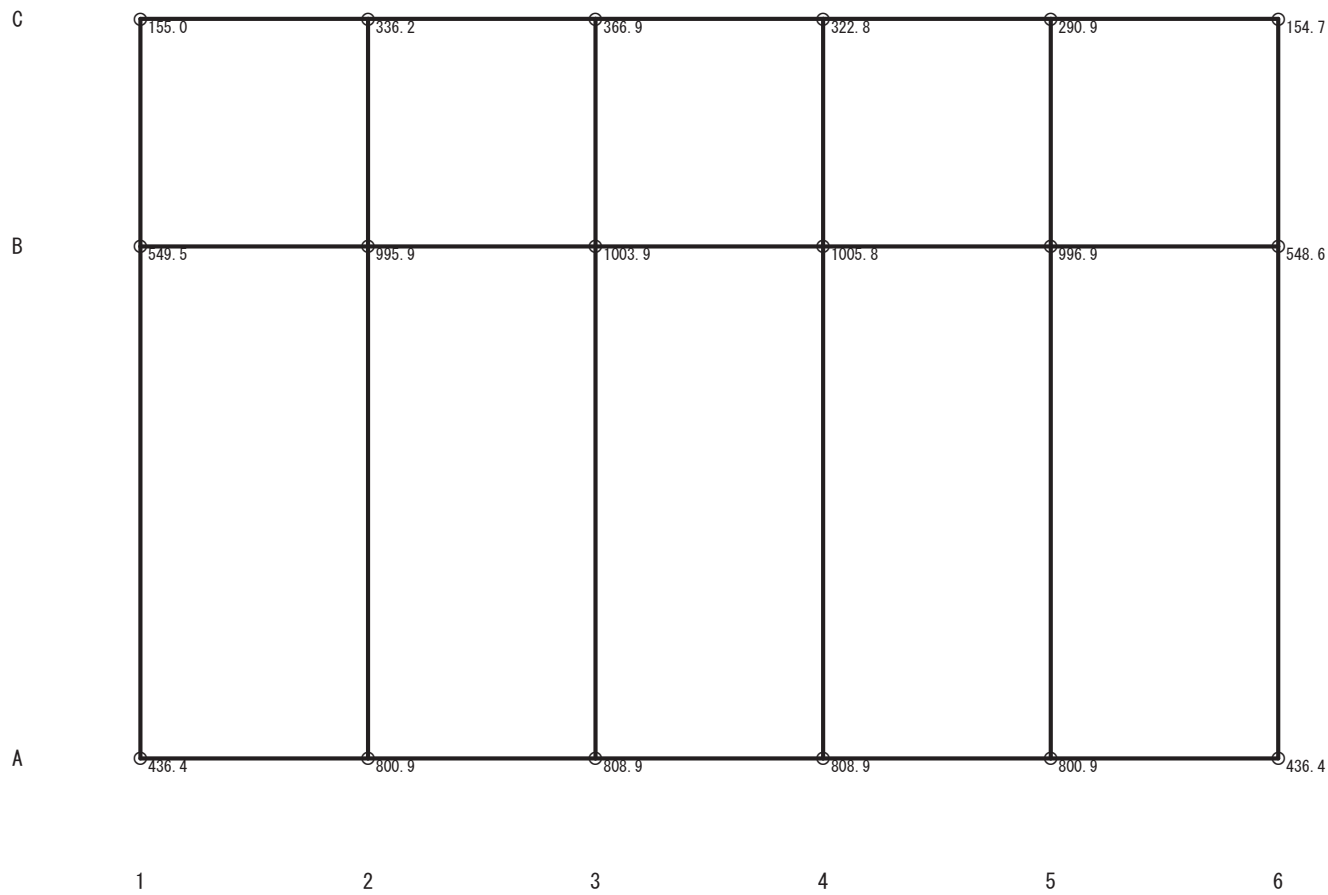

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1626.52	(15.0)	1626.52	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5100.64	(47.1)	5100.64	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4092.38	(37.8)	4092.38	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10819.54	(100.0)	10819.54	0.00	(100.0)	(0.0)

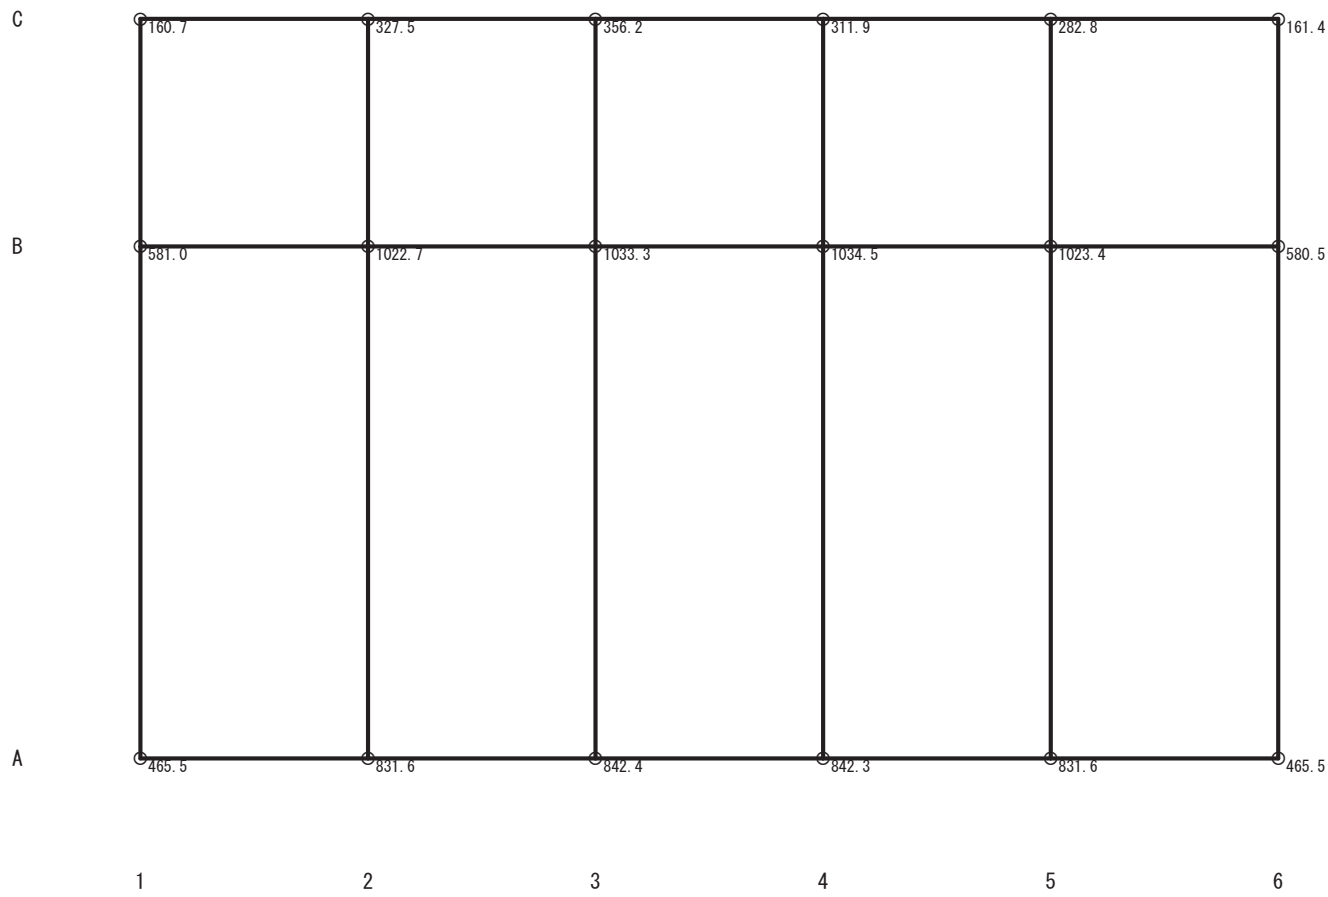

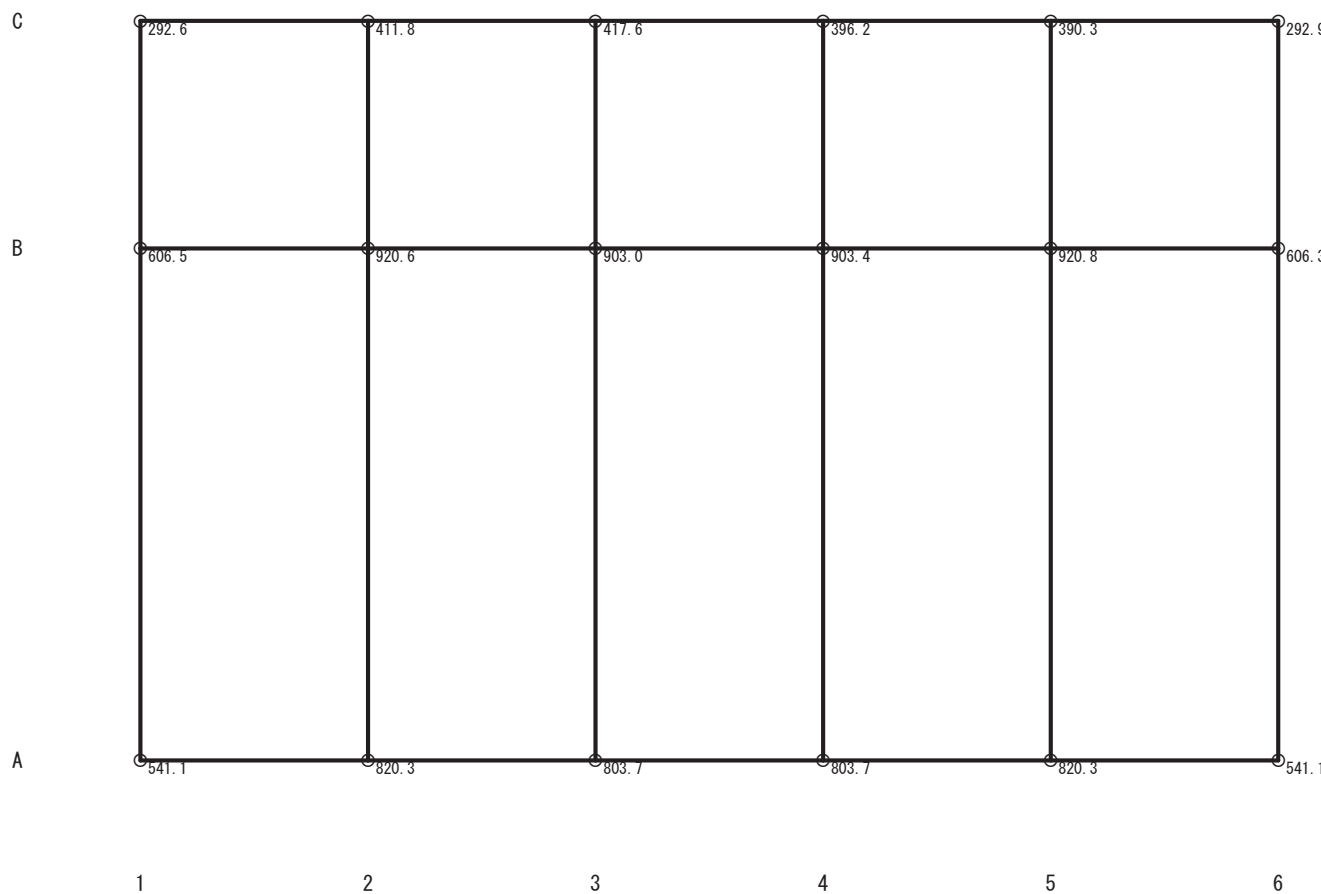

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2201.30	(19.3)	2201.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4860.72	(42.7)	4860.72	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4330.36	(38.0)	4330.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11392.37	(100.0)	11392.37	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2824.64	2824.64	(100.0)	0.00	(0.0)	2824.64	0.00	2824.64
11F	4292.08	4292.08	(100.0)	0.00	(0.0)	4292.08	0.00	4292.08
10F	5530.98	5530.98	(100.0)	0.00	(0.0)	5530.98	0.00	5530.98
9F	6631.91	6631.91	(100.0)	0.00	(0.0)	6631.91	0.00	6631.91
8F	7602.47	7602.47	(100.0)	0.00	(0.0)	7602.47	0.00	7602.47
7F	8451.43	8451.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8451.43	0.00	8451.43
6F	9201.86	9201.86	(100.0)	0.00	(0.0)	9201.86	0.00	9201.86
5F	9845.79	9845.79	(100.0)	0.00	(0.0)	9845.79	0.00	9845.79
4F	10382.88	10382.88	(100.0)	0.00	(0.0)	10382.88	0.00	10382.88
3F	10819.54	10819.54	(100.0)	0.00	(0.0)	10819.54	0.00	10819.54
2F	11154.80	11154.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11154.80	0.00	11154.80
1F	11392.37	11392.37	(100.0)	0.00	(0.0)	11392.37	0.00	11392.37

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0.9161	400.0	1/436
11F	C	1	1.3515	400.0	1/295
10F	C	1	1.5972	400.0	1/250
9F	C	1	1.3887	400.0	1/288
8F	C	1	1.5293	400.0	1/261
7F	C	1	1.5480	400.0	1/258
6F	C	1	1.2641	400.0	1/316


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
5F	C	1	1. 3024	400. 0	1/307
4F	C	1	1. 2913	400. 0	1/309
3F	C	1	1. 1948	400. 0	1/334
2F	C	1	1. 1412	400. 0	1/350
1F	C	1	0. 7566	400. 0	1/528

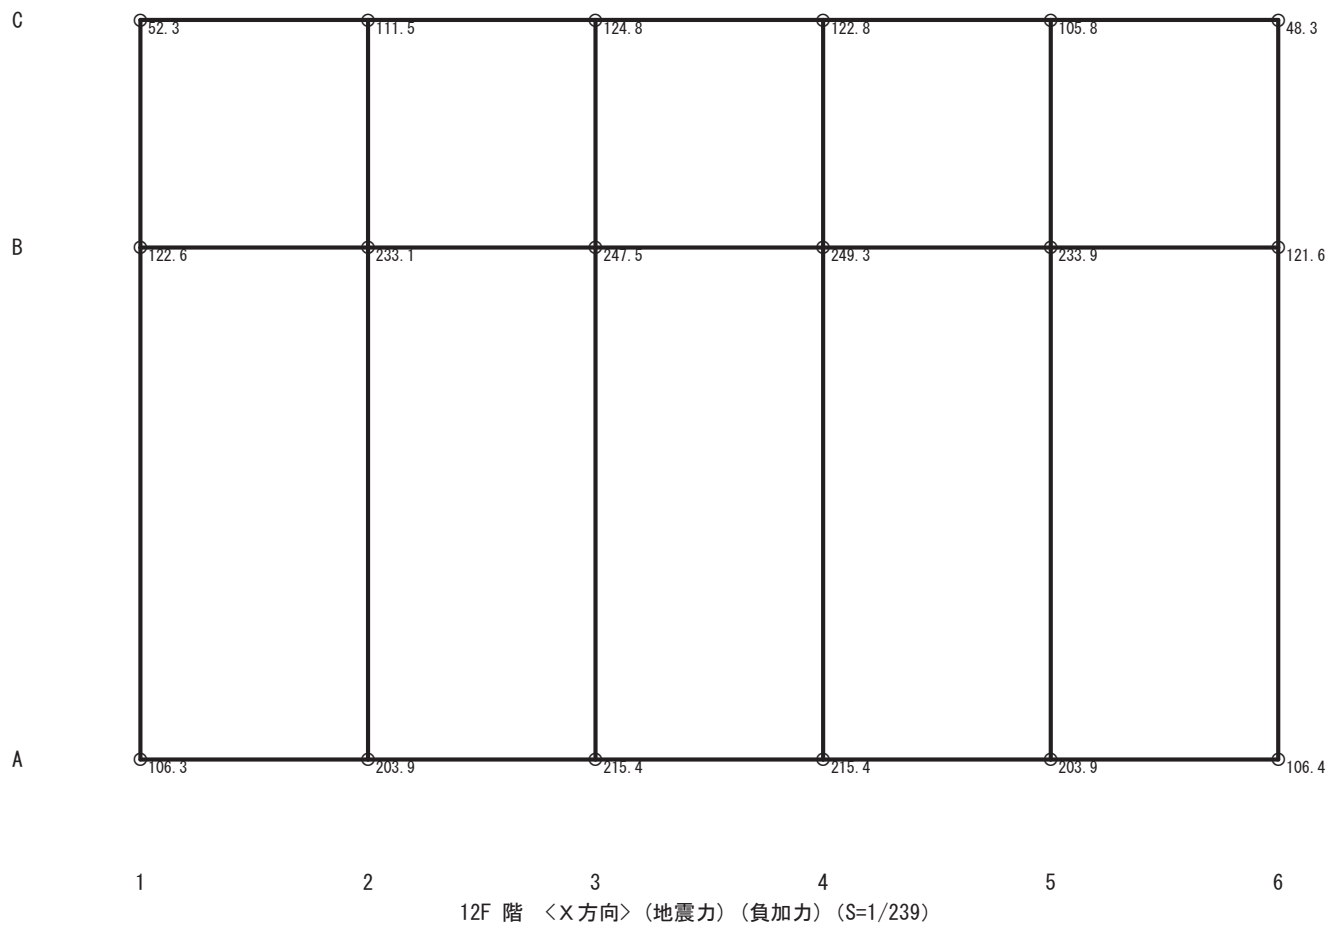


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	565. 39	(20. 0)	565. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1207. 95	(42. 8)	1207. 95	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1051. 30	(37. 2)	1051. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2824. 64	(100. 0)	2824. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

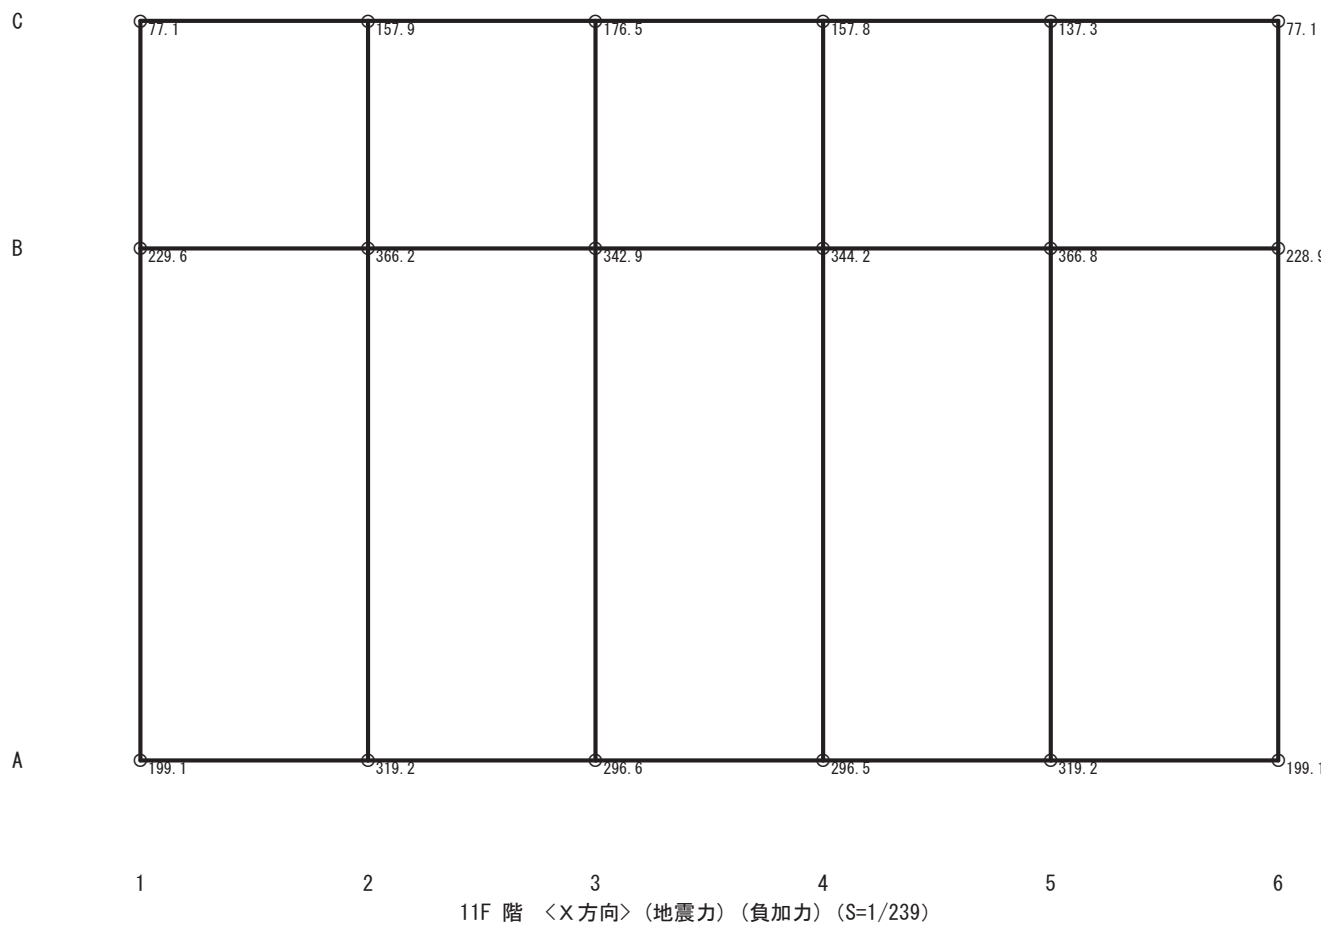


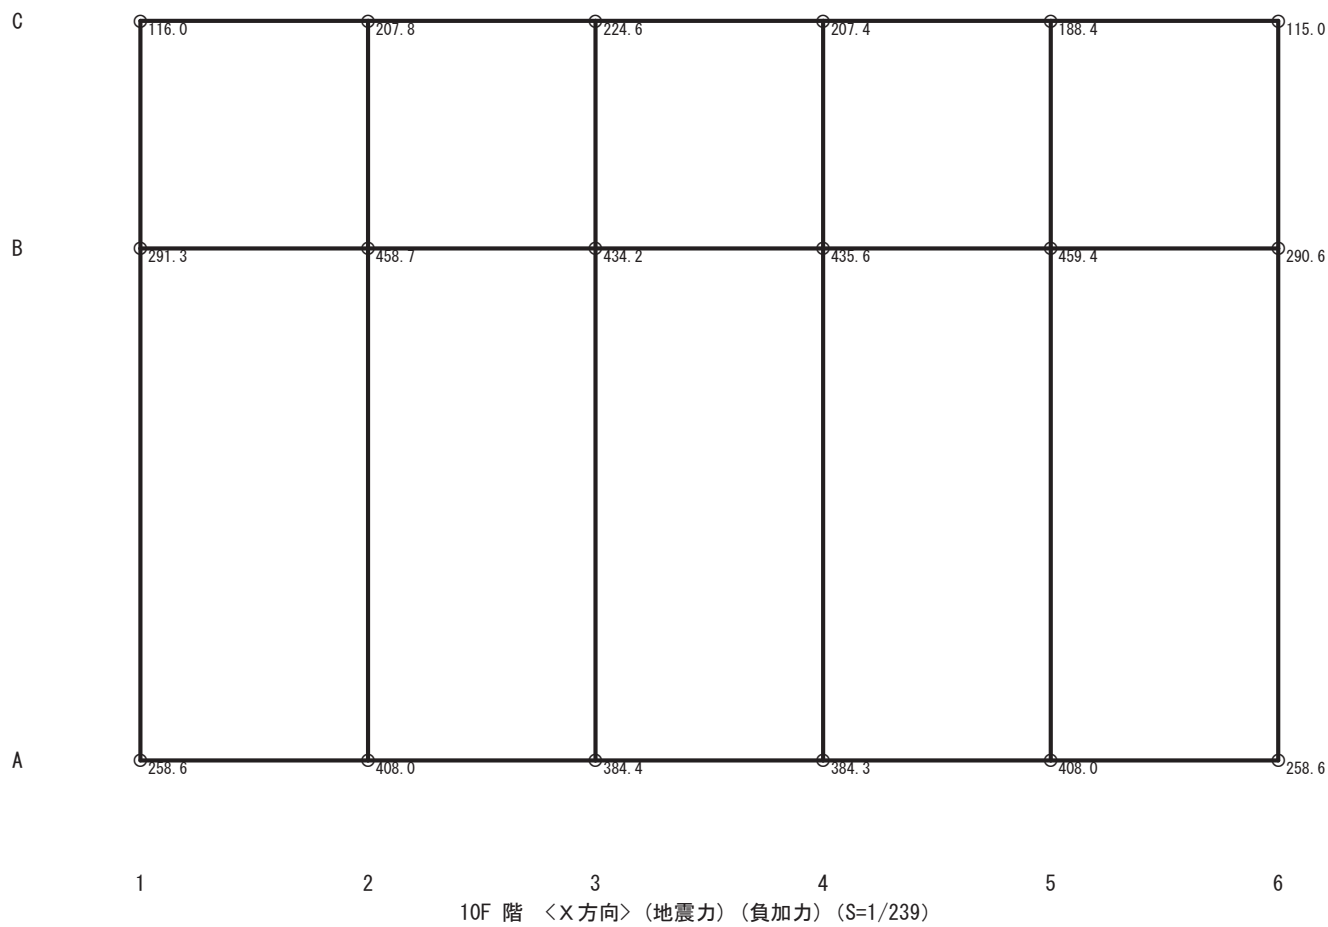

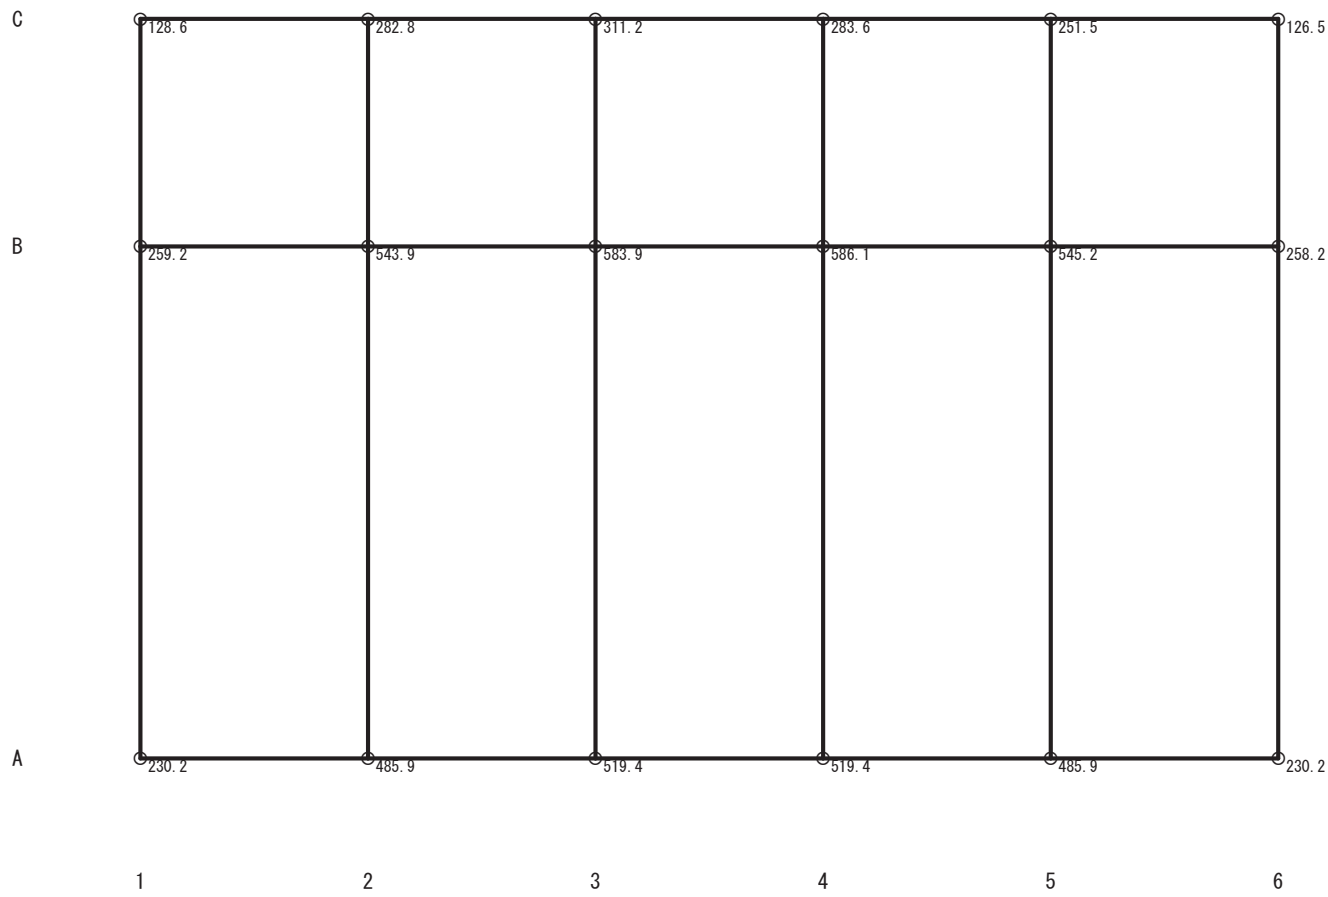


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1384. 23	(20. 9)	1384. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2776. 66	(41. 9)	2776. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2471. 02	(37. 3)	2471. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6631. 91	(100. 0)	6631. 91	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

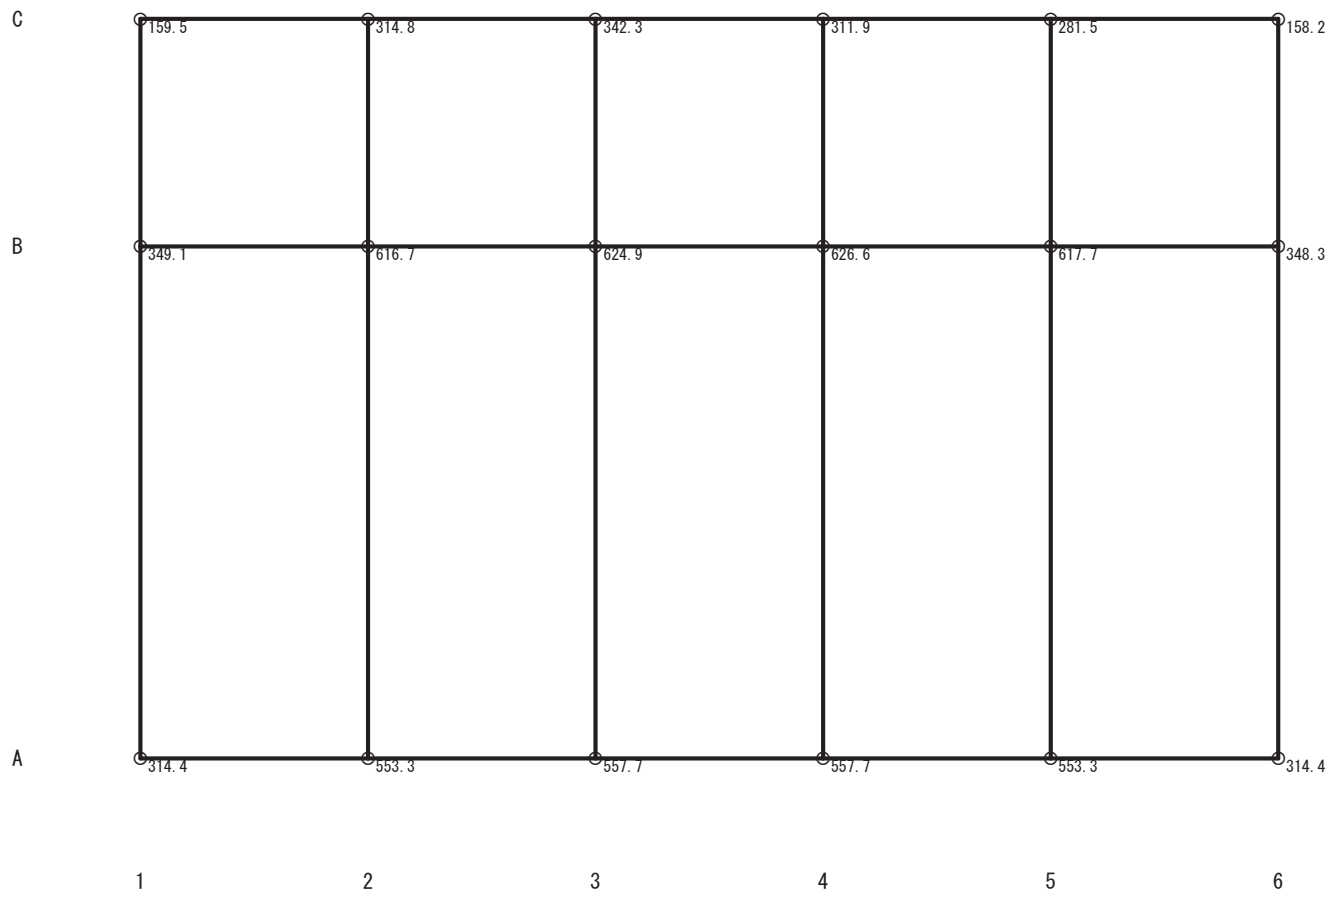


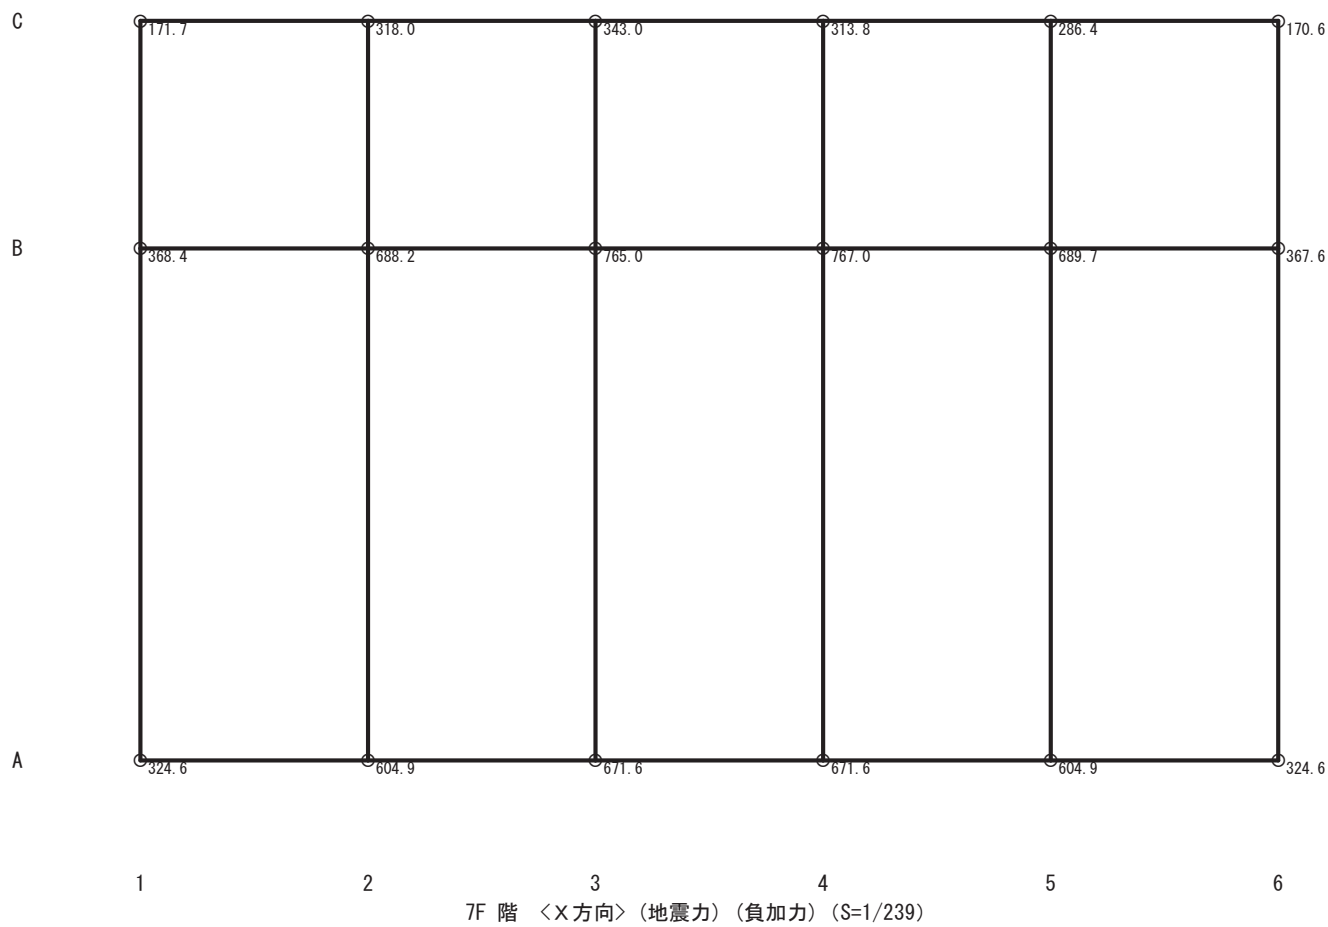


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1603.47	(19.0)	1603.47	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3645.87	(43.1)	3645.87	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3202.09	(37.9)	3202.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8451.43	(100.0)	8451.43	0.00	(100.0)	(0.0)

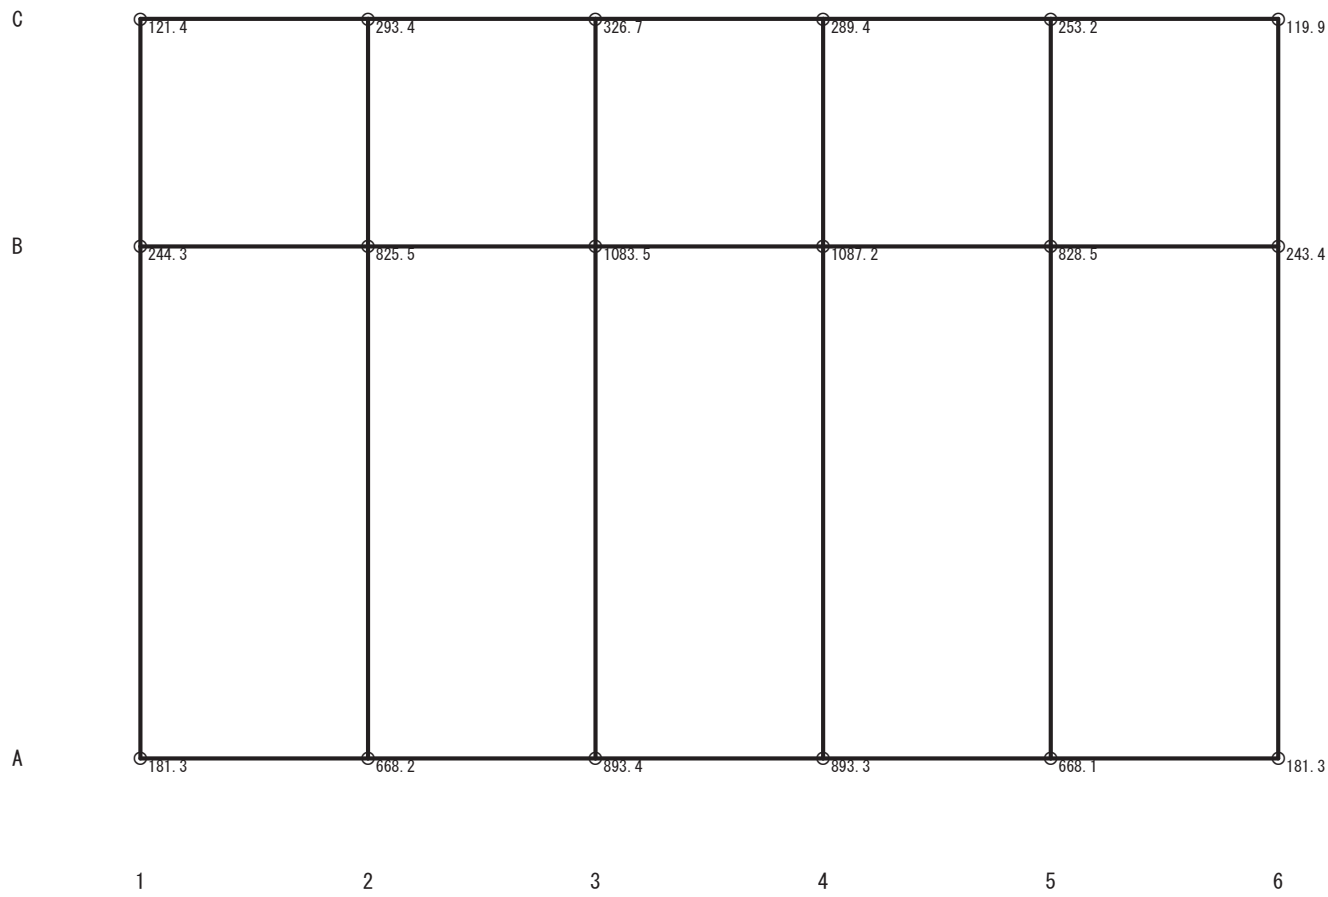


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1403. 94	(15. 3)	1403. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4312. 35	(46. 9)	4312. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3485. 56	(37. 9)	3485. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9201. 86	(100. 0)	9201. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

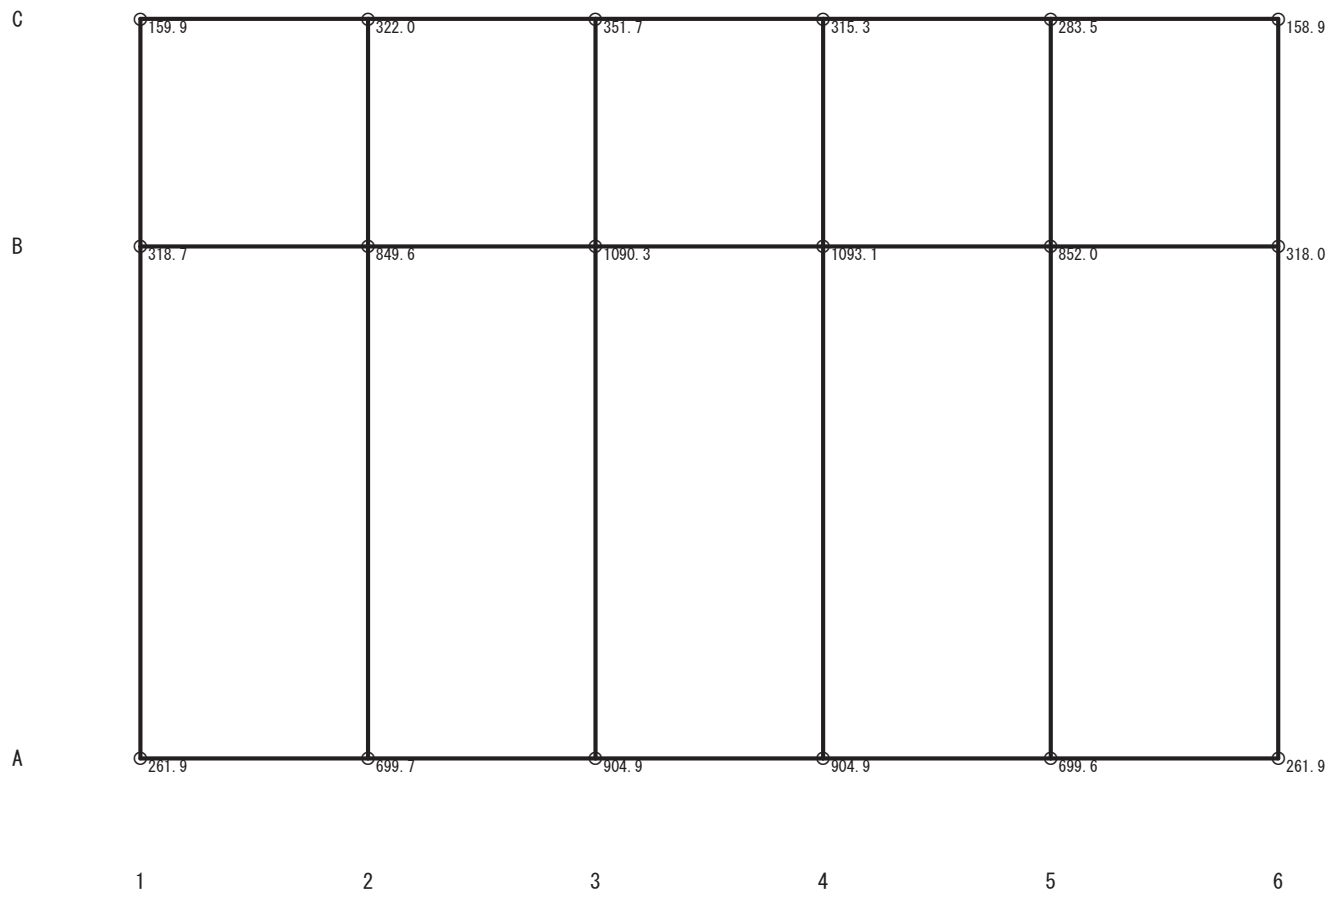


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1591.24	(16.2)	1591.24	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4521.64	(45.9)	4521.64	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3732.91	(37.9)	3732.91	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9845.79	(100.0)	9845.79	0.00	(100.0)	(0.0)

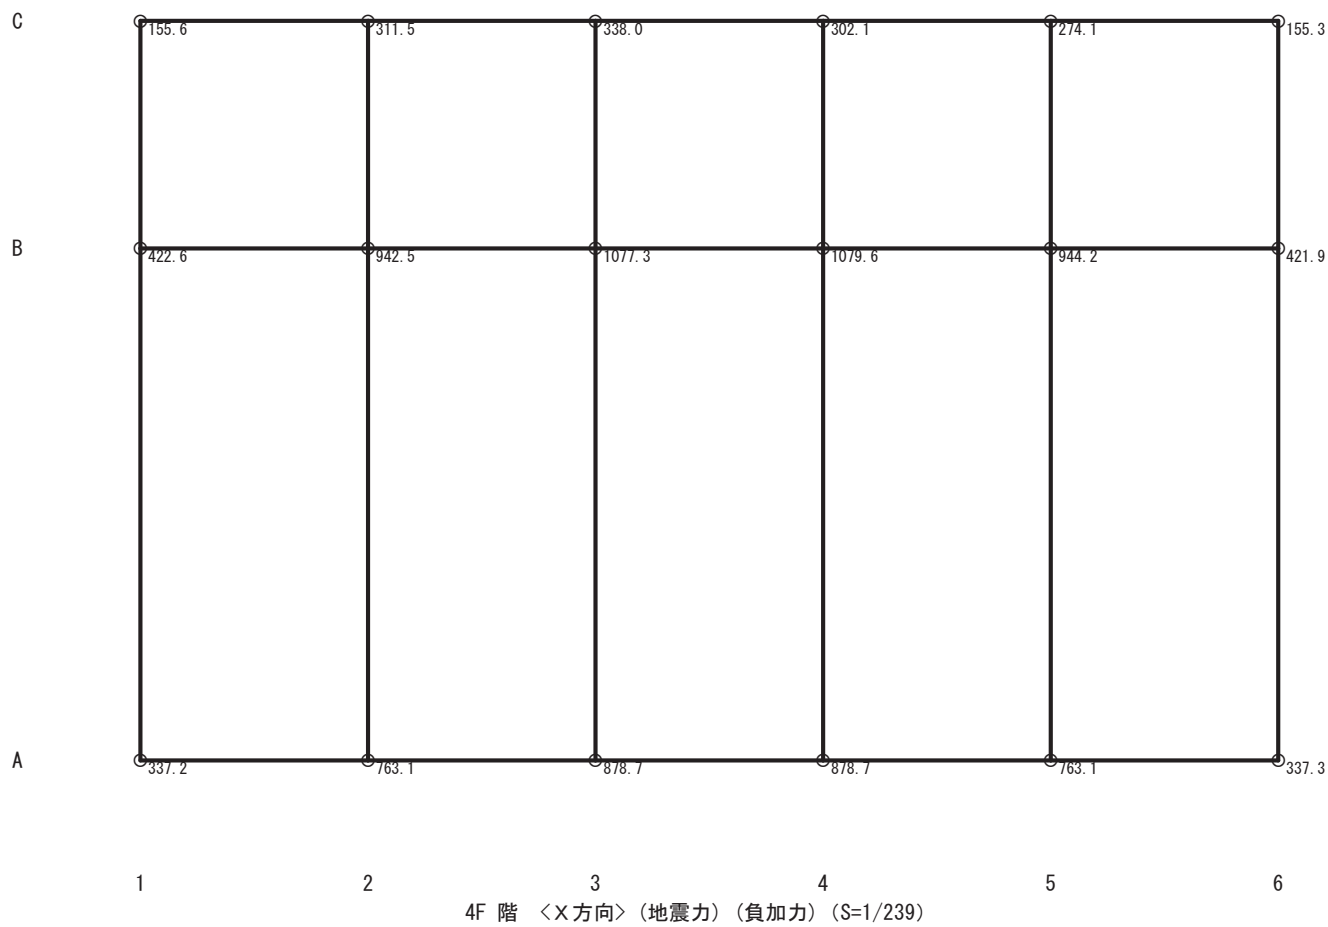


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1536.57	(14.8)	1536.57	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4888.19	(47.1)	4888.19	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3958.12	(38.1)	3958.12	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10382.88	(100.0)	10382.88	0.00	(100.0)	(0.0)

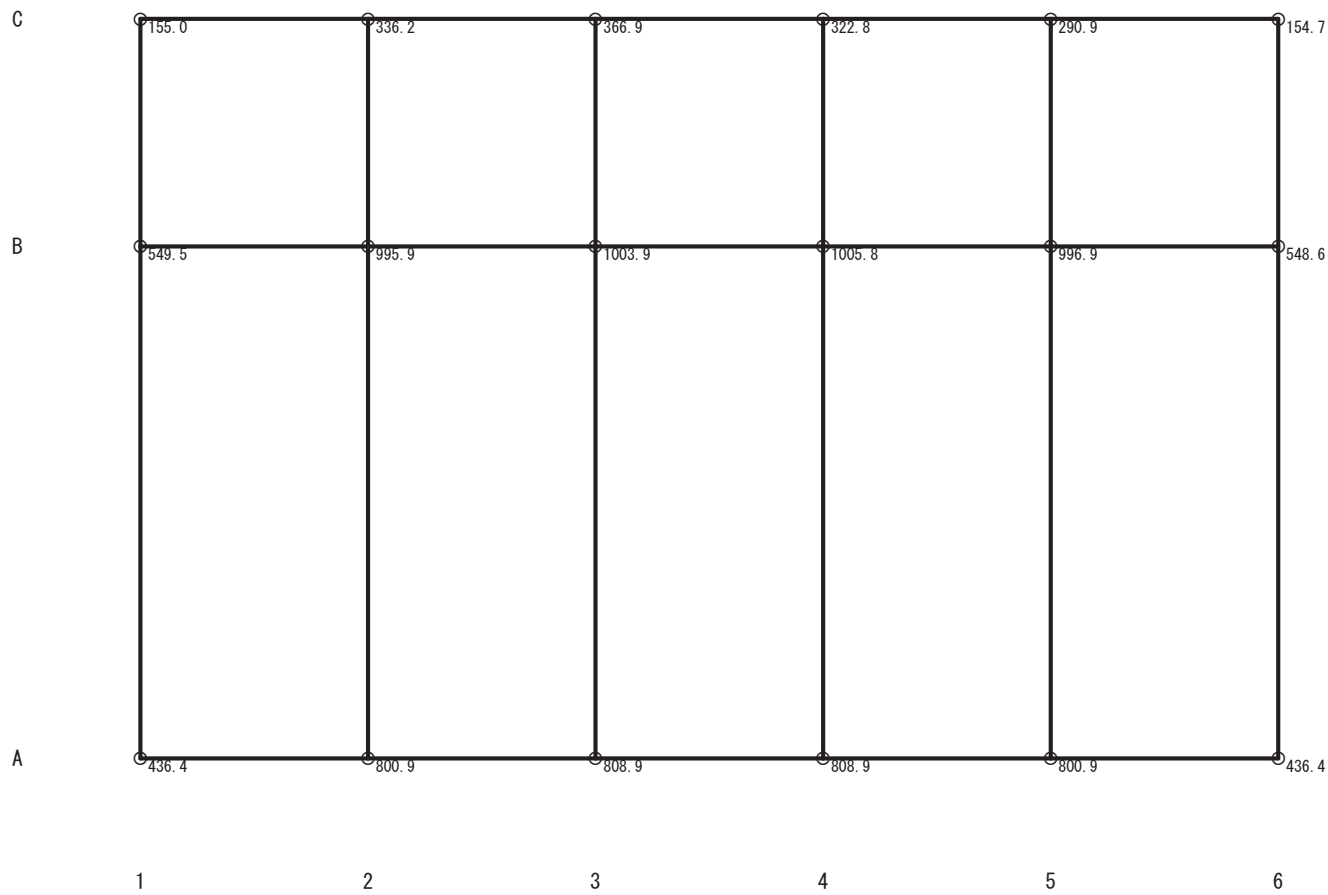

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1626.52	(15.0)	1626.52	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5100.64	(47.1)	5100.64	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4092.38	(37.8)	4092.38	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10819.54	(100.0)	10819.54	0.00	(100.0)	(0.0)

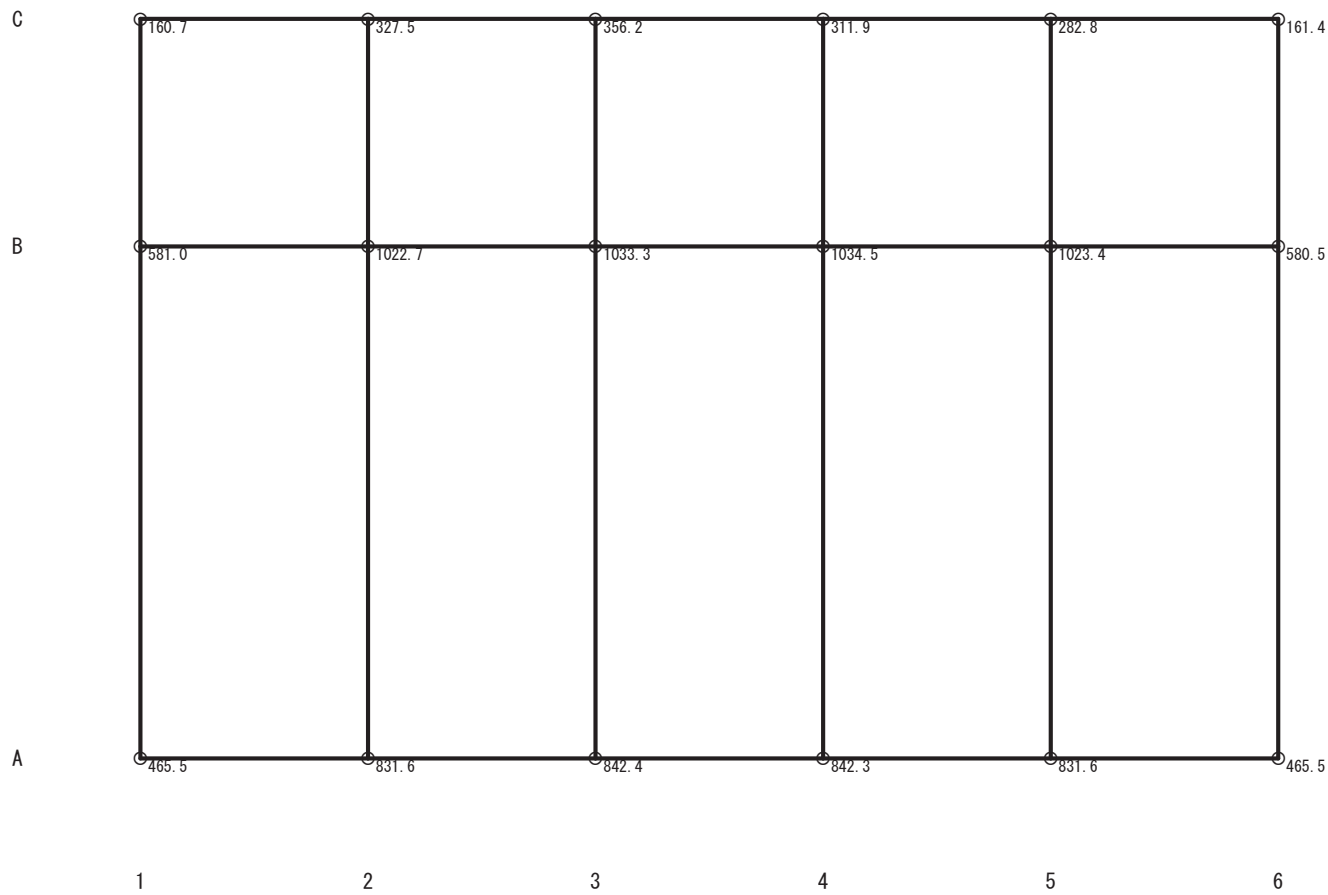

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1600.57	(14.3)	1600.57	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5275.43	(47.3)	5275.43	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4278.80	(38.4)	4278.80	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11154.80	(100.0)	11154.80	0.00	(100.0)	(0.0)

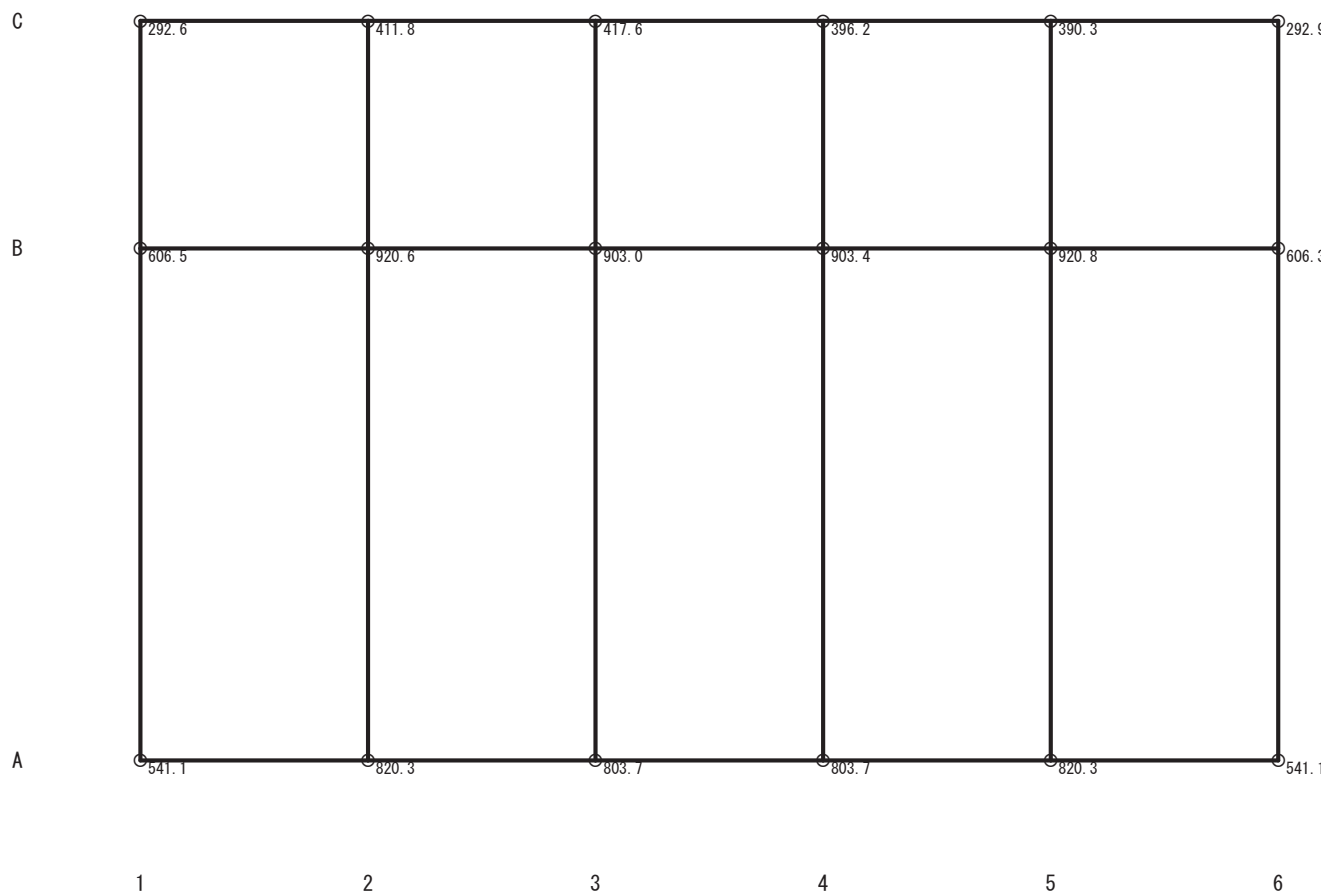

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2201.30	(19.3)	2201.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4860.72	(42.7)	4860.72	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4330.36	(38.0)	4330.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11392.37	(100.0)	11392.37	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2824.64	2824.64	(100.0)	0.00	(0.0)	2824.64	0.00	2824.64
11F	4292.08	4292.08	(100.0)	0.00	(0.0)	4292.08	0.00	4292.08
10F	5530.98	5530.98	(100.0)	0.00	(0.0)	5530.98	0.00	5530.98
9F	6631.91	6631.91	(100.0)	0.00	(0.0)	6631.91	0.00	6631.91
8F	7602.47	7602.47	(100.0)	0.00	(0.0)	7602.47	0.00	7602.47
7F	8451.43	8451.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8451.43	0.00	8451.43
6F	9201.86	9201.86	(100.0)	0.00	(0.0)	9201.86	0.00	9201.86
5F	9845.79	9845.79	(100.0)	0.00	(0.0)	9845.79	0.00	9845.79
4F	10382.88	10382.88	(100.0)	0.00	(0.0)	10382.88	0.00	10382.88
3F	10819.54	10819.54	(100.0)	0.00	(0.0)	10819.54	0.00	10819.54
2F	11154.80	11154.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11154.80	0.00	11154.80
1F	11392.37	11392.37	(100.0)	0.00	(0.0)	11392.37	0.00	11392.37

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0.9161	400.0	1/436
11F	C	1	1.3515	400.0	1/295
10F	C	1	1.5972	400.0	1/250
9F	C	1	1.3887	400.0	1/288
8F	C	1	1.5293	400.0	1/261
7F	C	1	1.5480	400.0	1/258
6F	C	1	1.2641	400.0	1/316


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
5F	C	1	1. 3024	400. 0	1/307
4F	C	1	1. 2913	400. 0	1/309
3F	C	1	1. 1948	400. 0	1/334
2F	C	1	1. 1412	400. 0	1/350
1F	C	1	0. 7566	400. 0	1/528

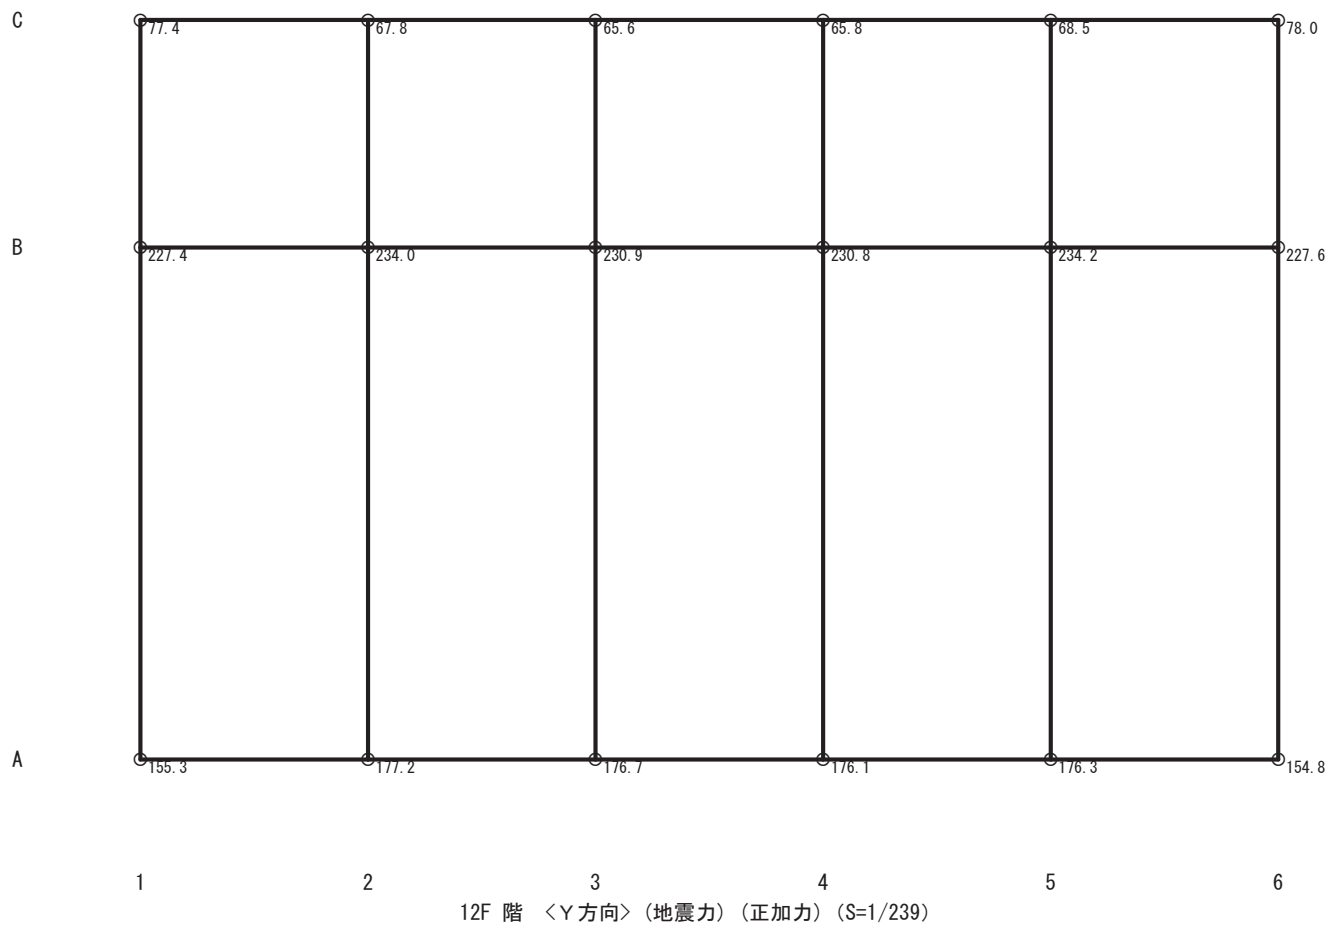


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	460. 44	(16. 3)	460. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	479. 06	(17. 0)	479. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	472. 74	(16. 7)	472. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	473. 19	(16. 8)	473. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	479. 06	(17. 0)	479. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	460. 15	(16. 3)	460. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2824. 64	(100. 0)	2824. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

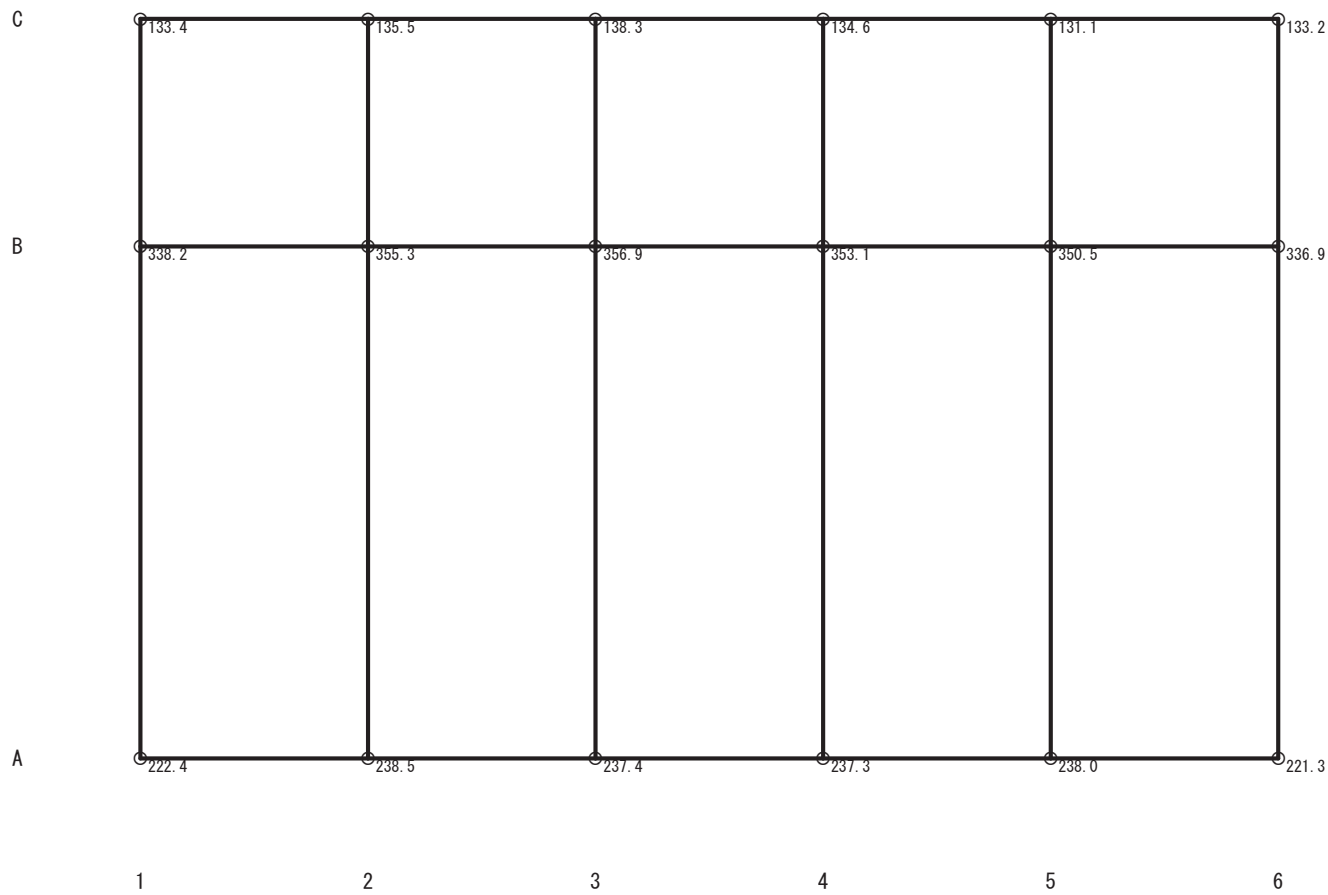


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	691.42	(16.1)	691.42	0.00	(100.0)	(0.0)
5	719.60	(16.8)	719.60	0.00	(100.0)	(0.0)
4	725.06	(16.9)	725.06	0.00	(100.0)	(0.0)
3	732.60	(17.1)	732.60	0.00	(100.0)	(0.0)
2	729.40	(17.0)	729.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	693.99	(16.2)	693.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4292.08	(100.0)	4292.08	0.00	(100.0)	(0.0)

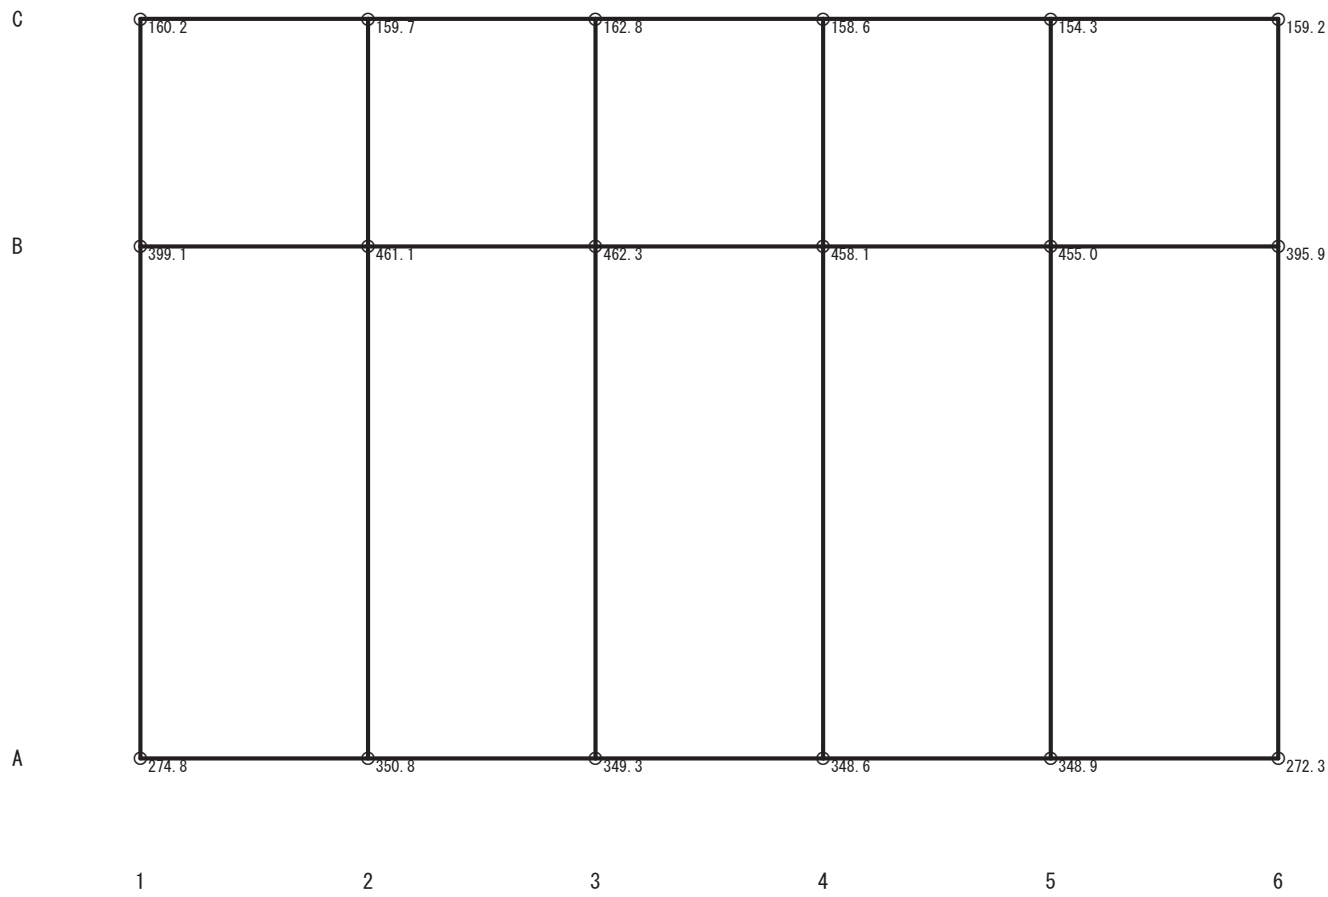


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	827.43	(15.0)	827.43	0.00	(100.0)	(0.0)
5	958.19	(17.3)	958.19	0.00	(100.0)	(0.0)
4	965.30	(17.5)	965.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	974.35	(17.6)	974.35	0.00	(100.0)	(0.0)
2	971.57	(17.6)	971.57	0.00	(100.0)	(0.0)
1	834.14	(15.1)	834.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5530.98	(100.0)	5530.98	0.00	(100.0)	(0.0)

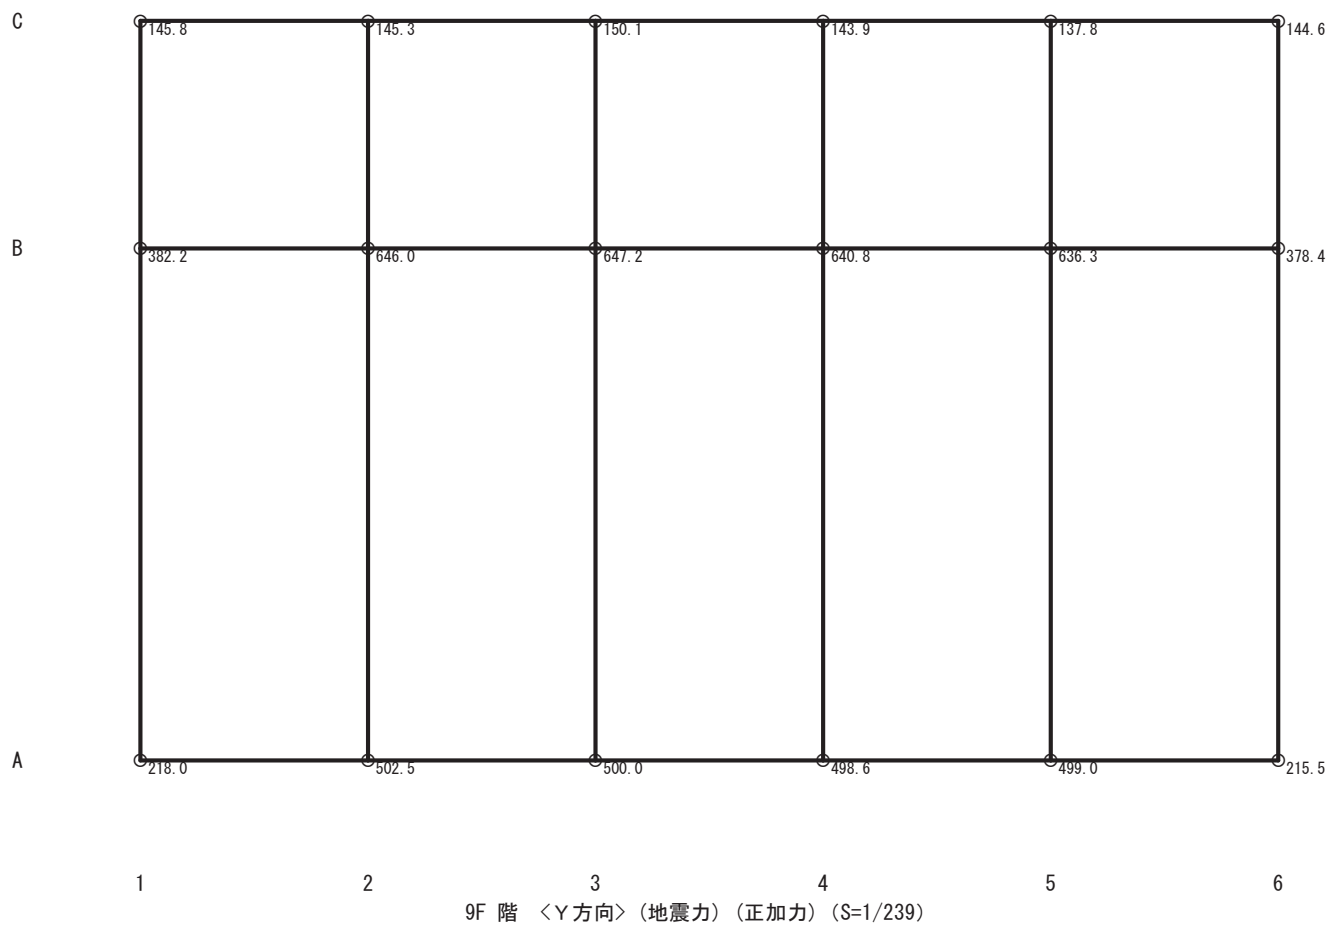


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	738.56	(11.1)	738.56	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1273.06	(19.2)	1273.06	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1283.34	(19.4)	1283.34	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1297.20	(19.6)	1297.20	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1293.78	(19.5)	1293.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	745.98	(11.2)	745.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6631.91	(100.0)	6631.91	0.00	(100.0)	(0.0)

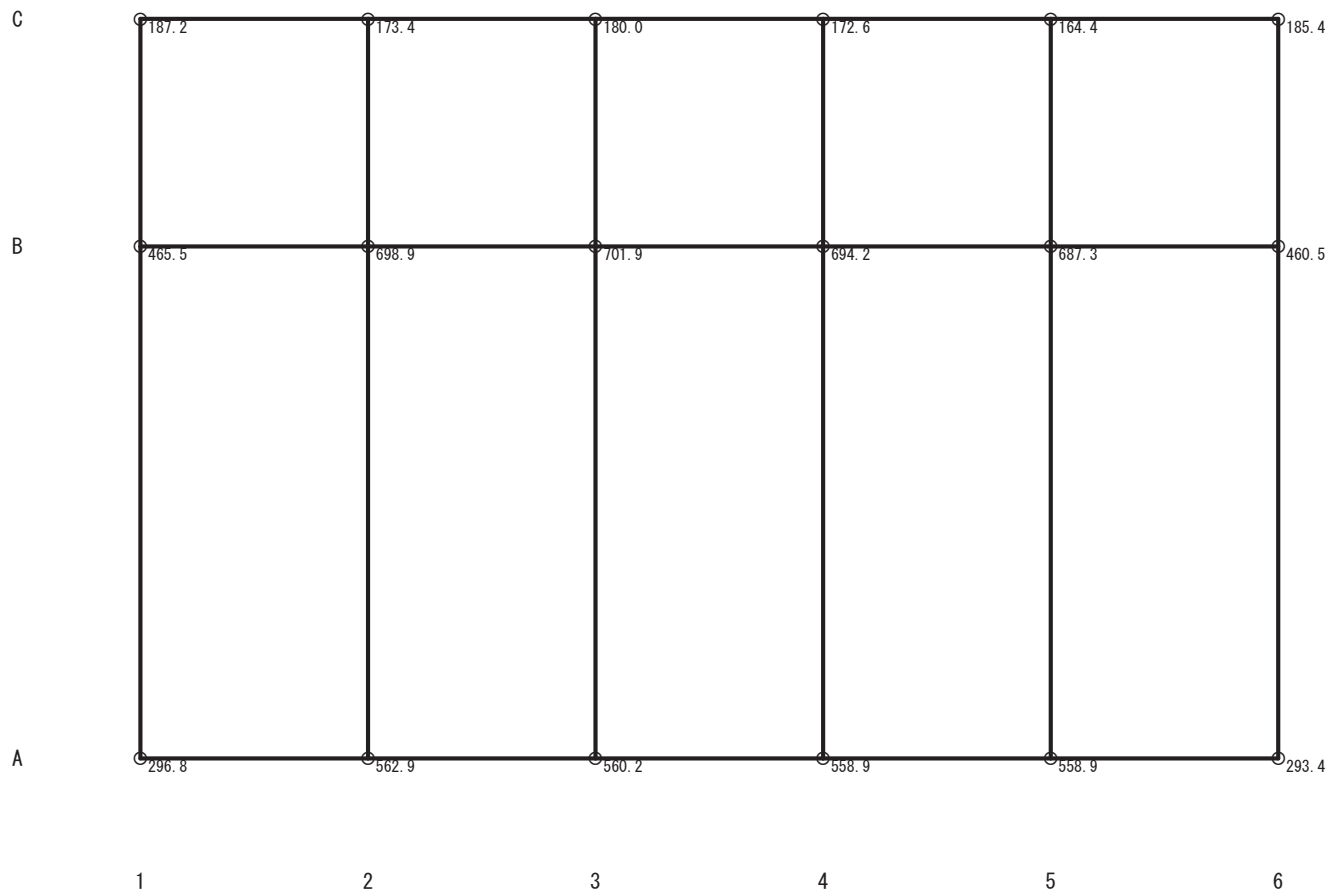


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	939.30	(12.4)	939.30	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1410.58	(18.6)	1410.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1425.79	(18.8)	1425.79	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1442.07	(19.0)	1442.07	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1435.23	(18.9)	1435.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	949.50	(12.5)	949.50	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7602.47	(100.0)	7602.47	0.00	(100.0)	(0.0)

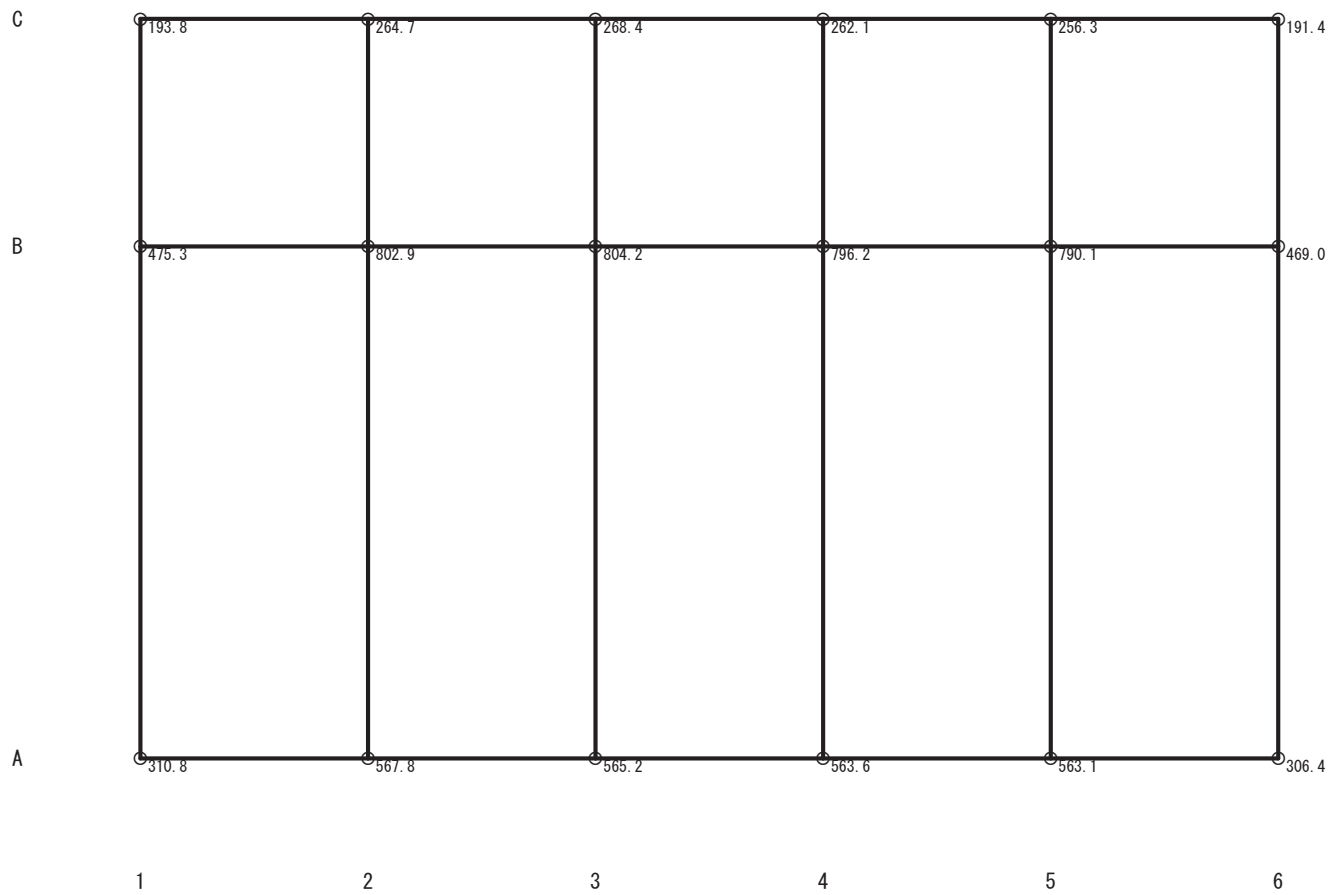


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	966.87	(11.4)	966.87	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1609.52	(19.0)	1609.52	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1621.96	(19.2)	1621.96	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1637.87	(19.4)	1637.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1635.41	(19.4)	1635.41	0.00	(100.0)	(0.0)
1	979.80	(11.6)	979.80	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8451.43	(100.0)	8451.43	0.00	(100.0)	(0.0)

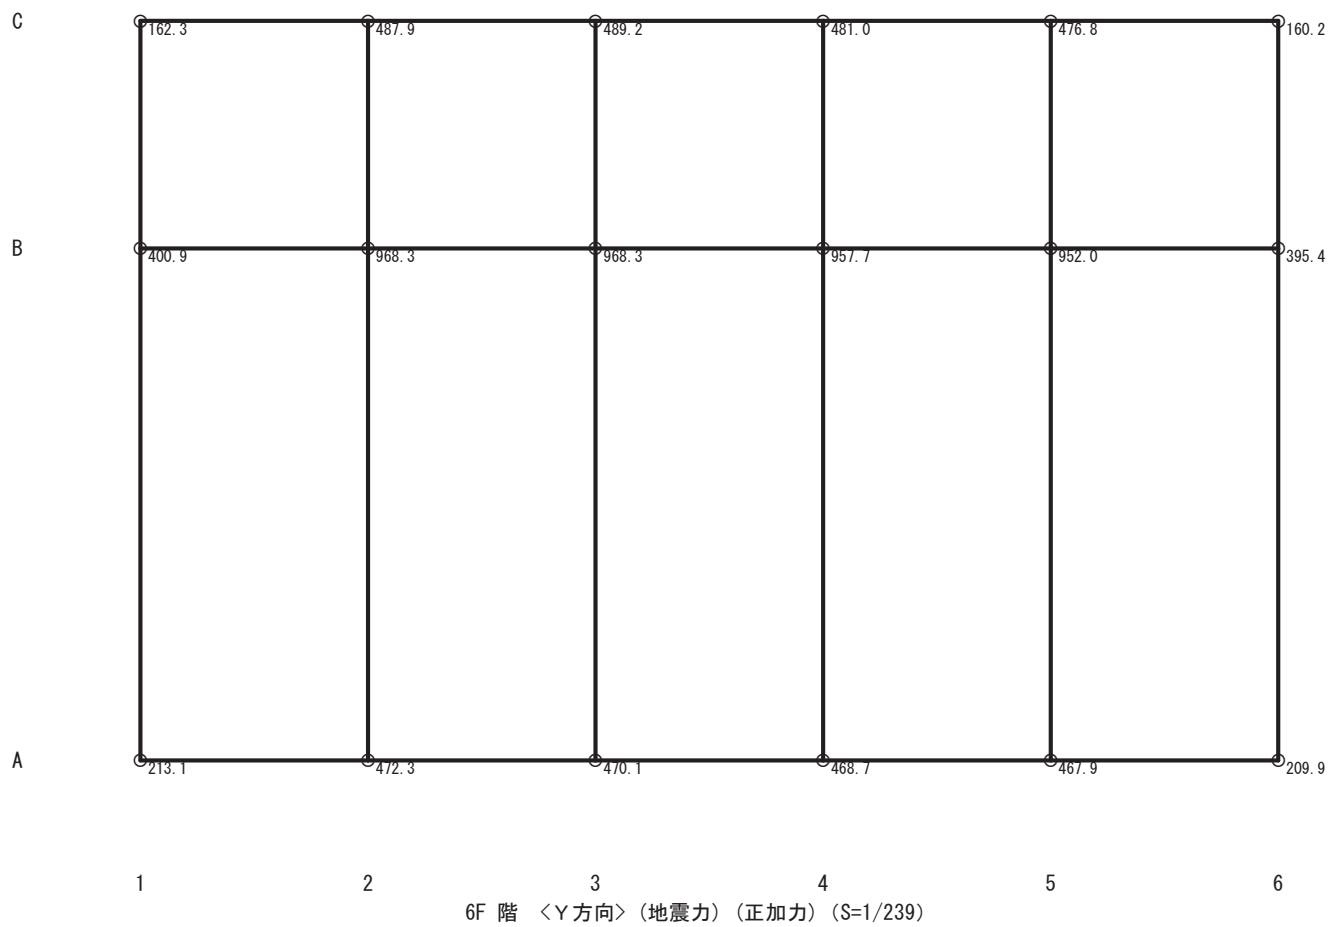


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	765.48	(8.3)	765.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1896.72	(20.6)	1896.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1907.30	(20.7)	1907.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1927.69	(20.9)	1927.69	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1928.40	(21.0)	1928.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	776.27	(8.4)	776.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9201.86	(100.0)	9201.86	0.00	(100.0)	(0.0)

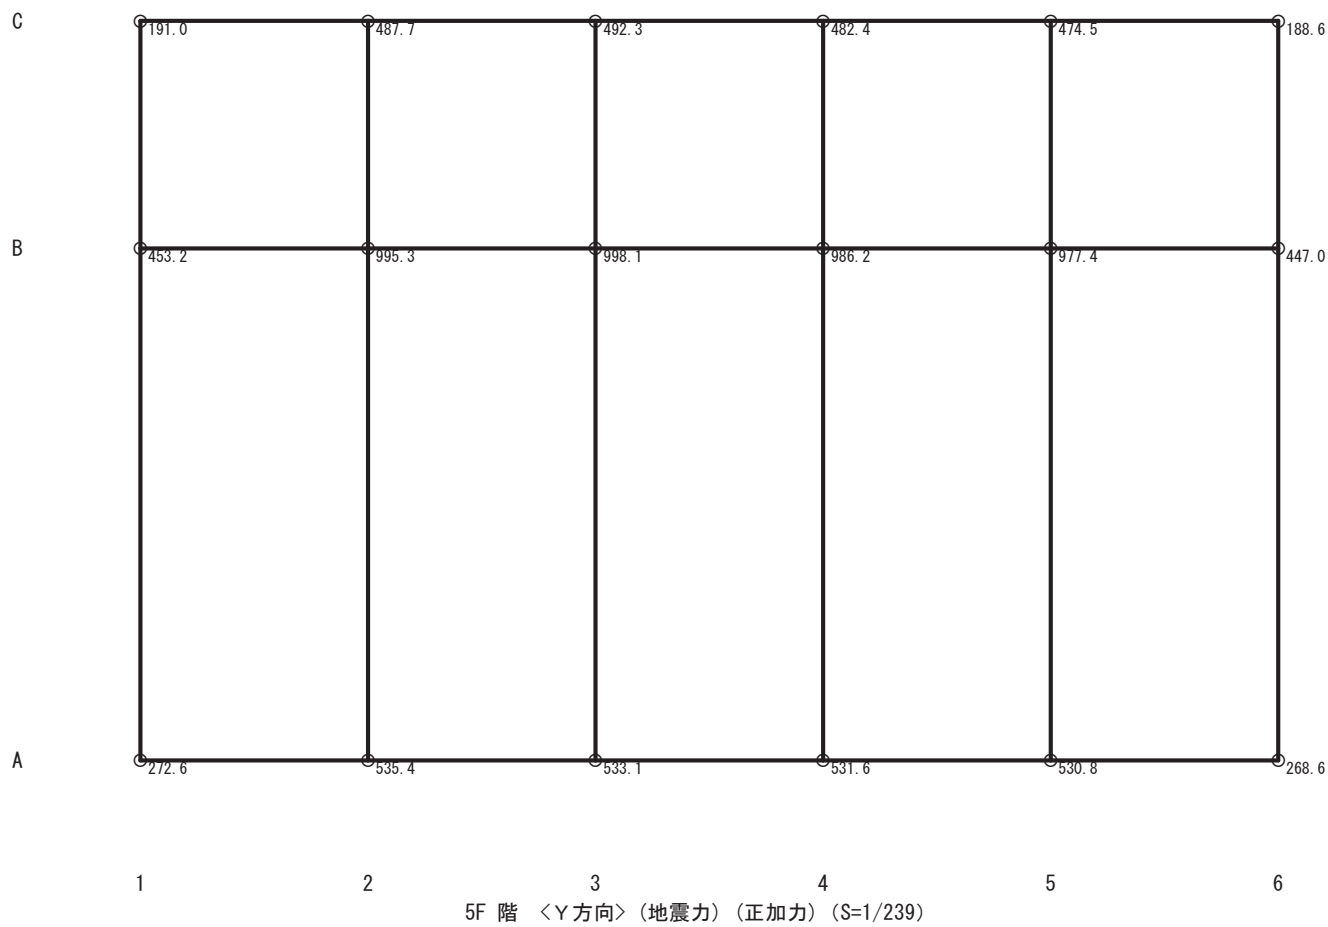


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	904. 19	(9. 2)	904. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1982. 67	(20. 1)	1982. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2000. 21	(20. 3)	2000. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2023. 47	(20. 6)	2023. 47	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2018. 39	(20. 5)	2018. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	916. 86	(9. 3)	916. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9845. 79	(100. 0)	9845. 79	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

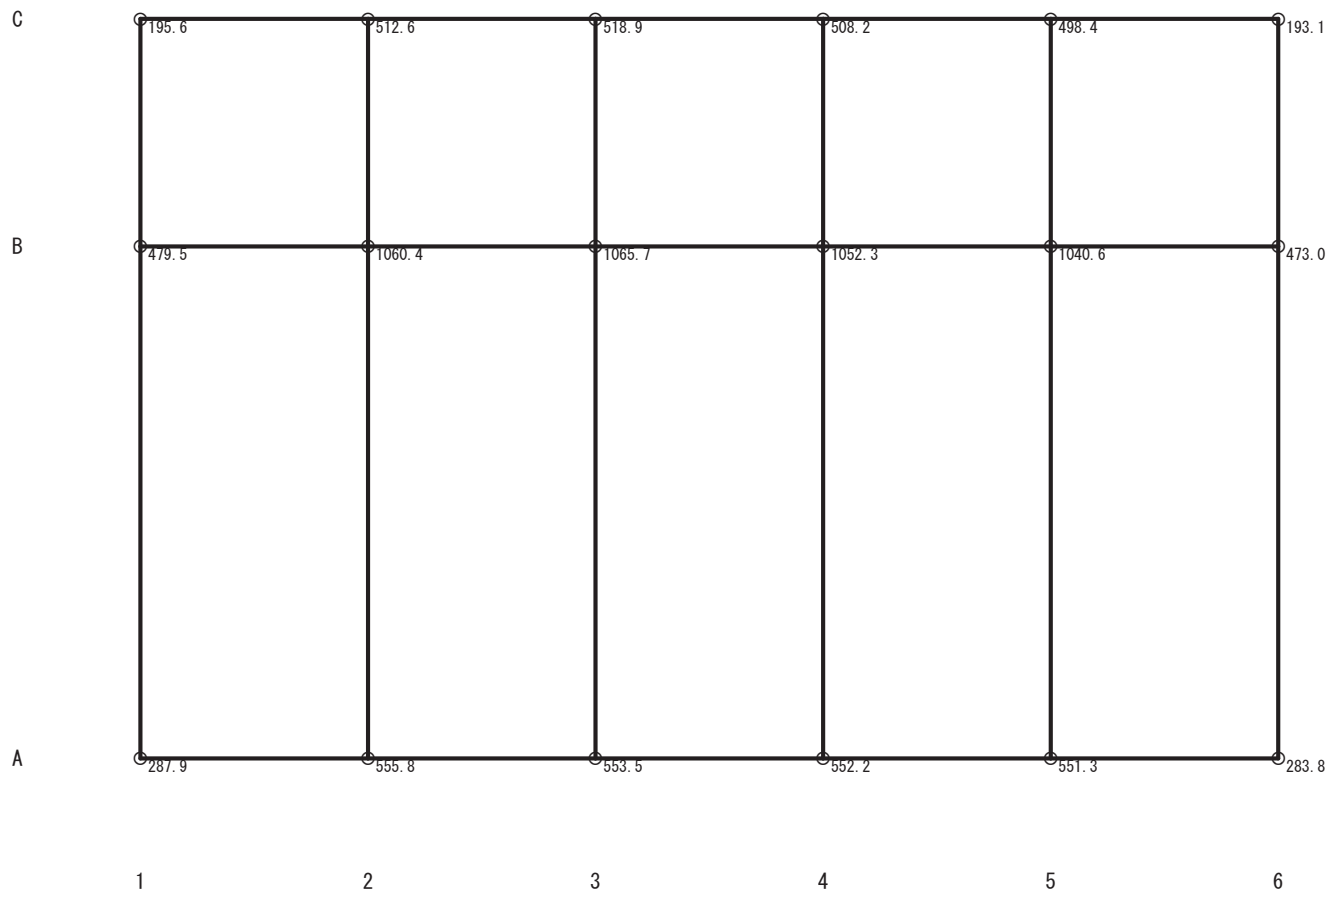


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	949.89	(9.1)	949.89	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2090.31	(20.1)	2090.31	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2112.64	(20.3)	2112.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2138.14	(20.6)	2138.14	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2128.90	(20.5)	2128.90	0.00	(100.0)	(0.0)
1	963.01	(9.3)	963.01	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10382.88	(100.0)	10382.88	0.00	(100.0)	(0.0)

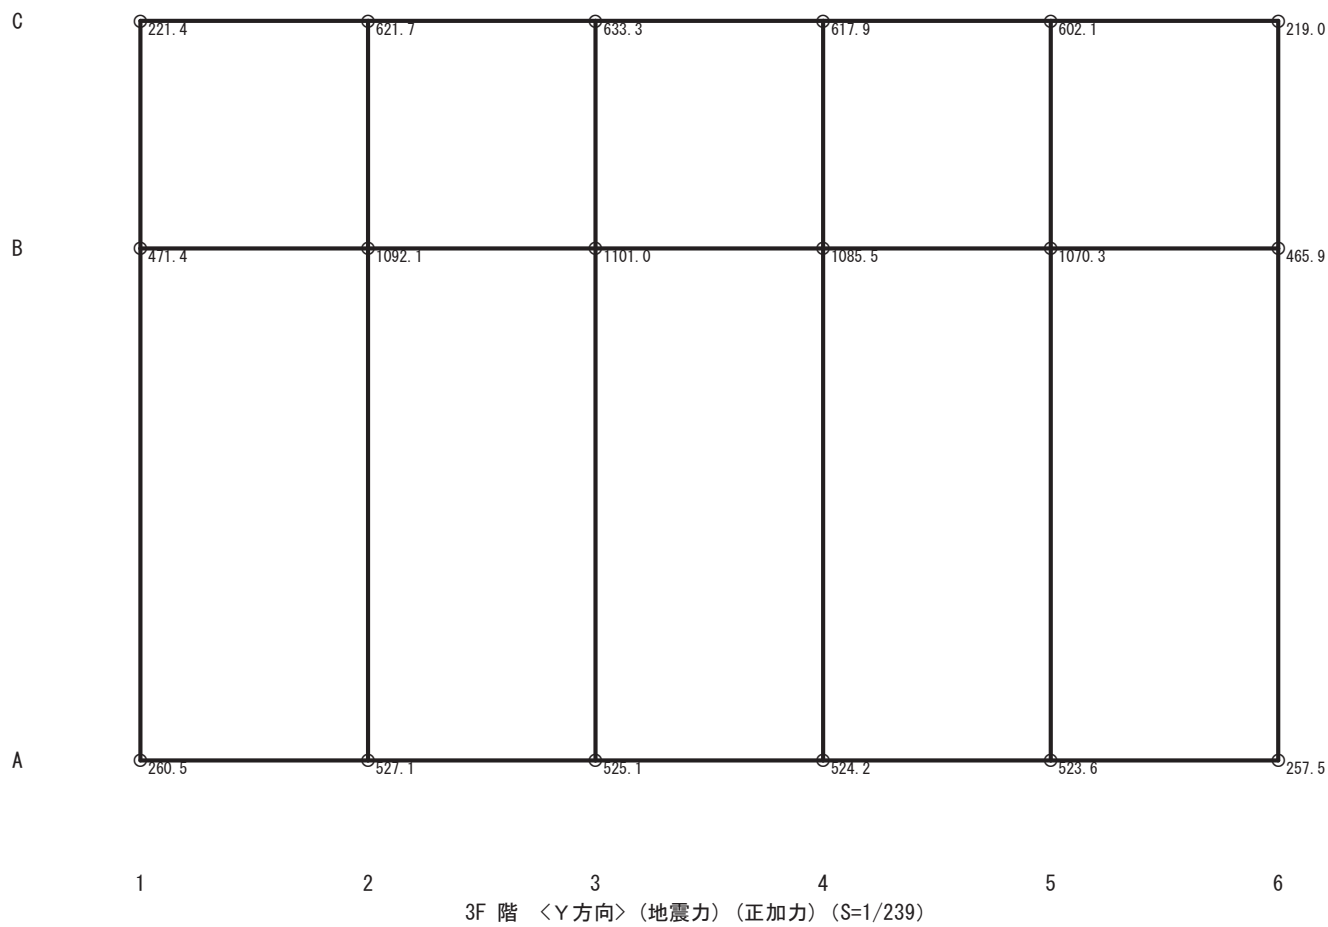

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	942.37	(8.7)	942.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2196.03	(20.3)	2196.03	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2227.59	(20.6)	2227.59	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2259.35	(20.9)	2259.35	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2240.90	(20.7)	2240.90	0.00	(100.0)	(0.0)
1	953.30	(8.8)	953.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10819.54	(100.0)	10819.54	0.00	(100.0)	(0.0)

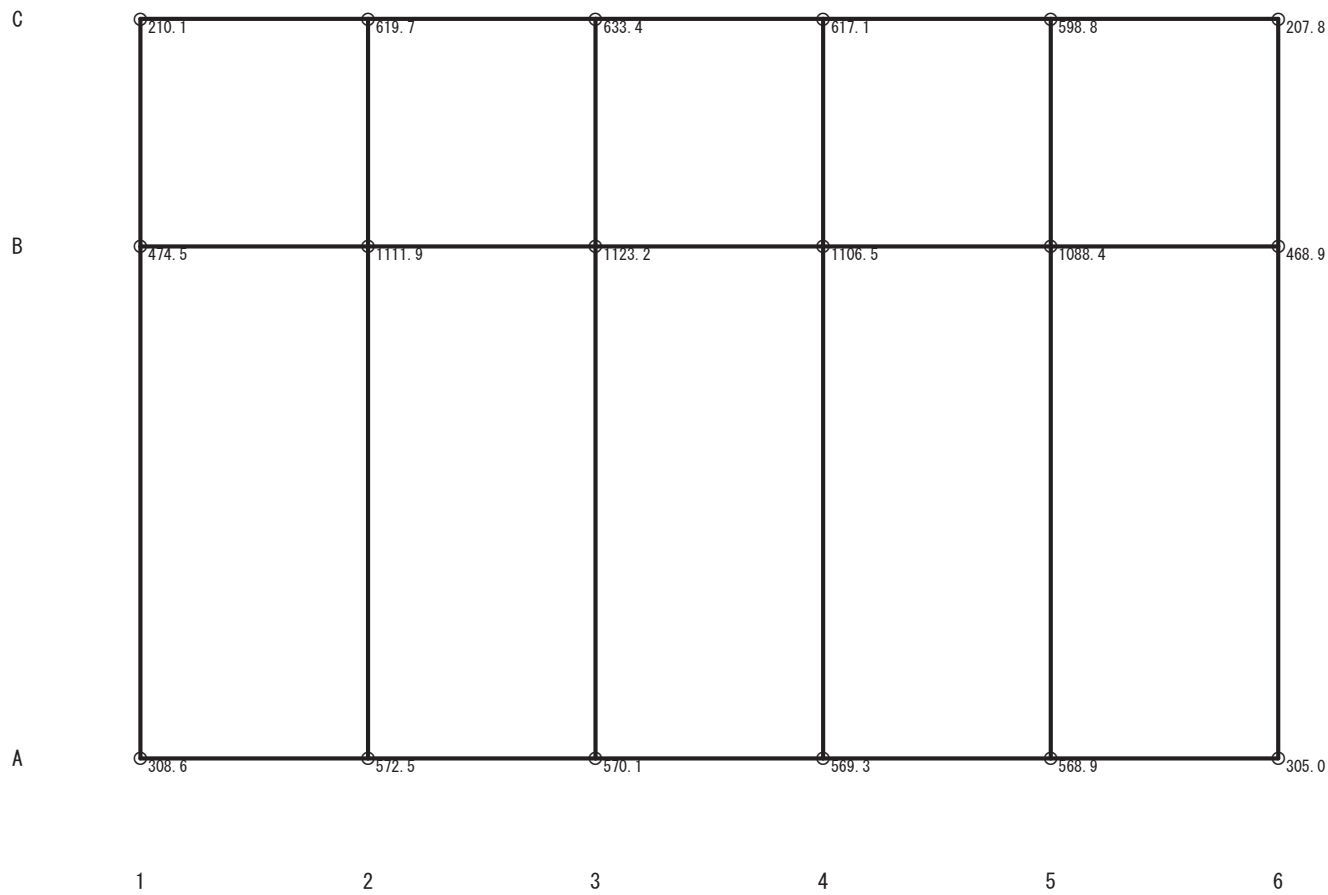

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	981.64	(8.8)	981.64	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2256.18	(20.2)	2256.18	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2292.91	(20.6)	2292.91	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2326.71	(20.9)	2326.71	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2304.05	(20.7)	2304.05	0.00	(100.0)	(0.0)
1	993.32	(8.9)	993.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11154.80	(100.0)	11154.80	0.00	(100.0)	(0.0)

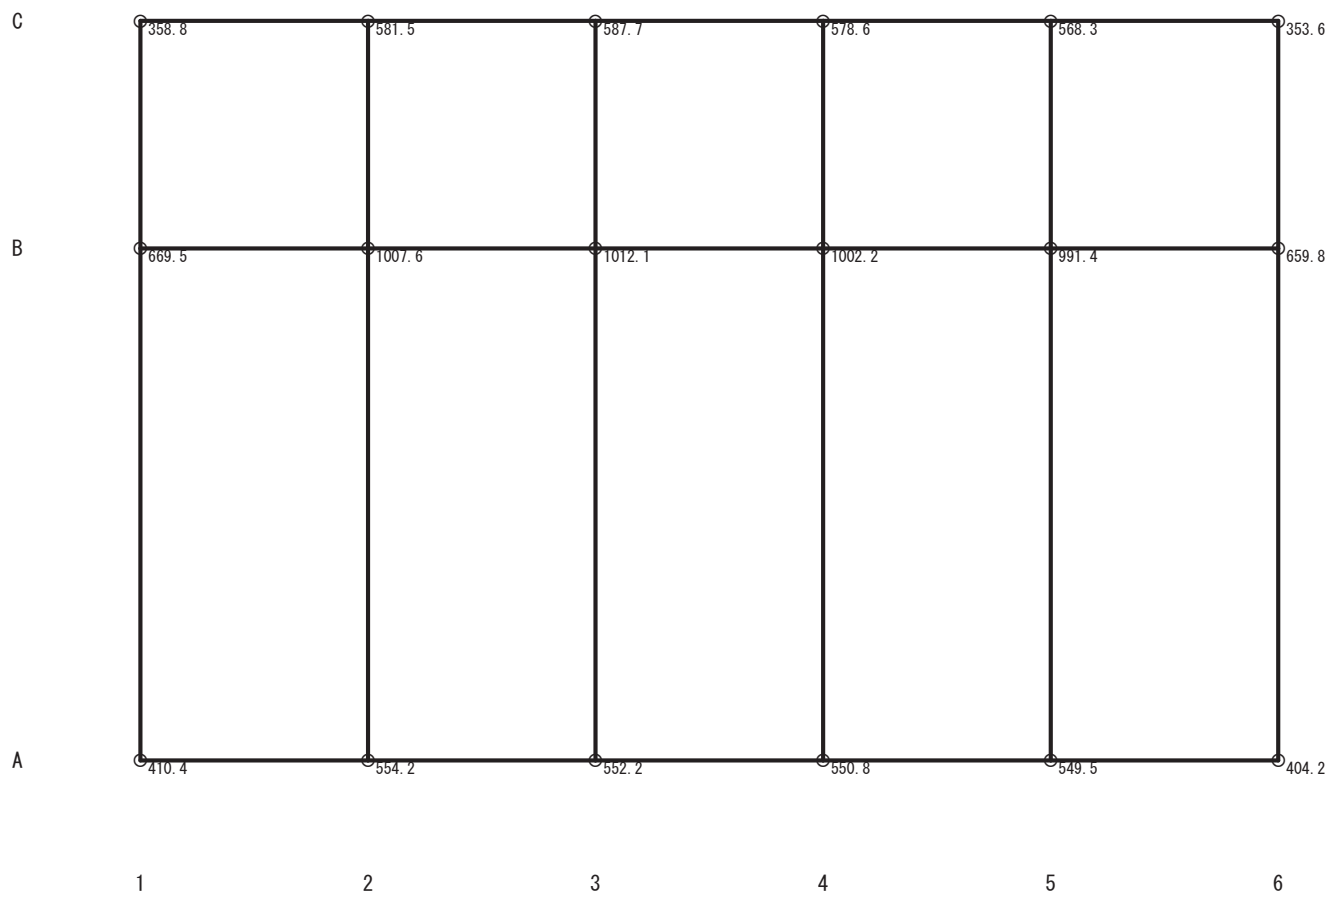

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1417.64	(12.4)	1417.64	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2109.15	(18.5)	2109.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2131.64	(18.7)	2131.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2151.93	(18.9)	2151.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2143.25	(18.8)	2143.25	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1438.76	(12.6)	1438.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11392.37	(100.0)	11392.37	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2824.64	2824.64	(100.0)	0.00	(0.0)	2824.64	0.00	2824.64
11F	4292.08	4292.08	(100.0)	0.00	(0.0)	4292.08	0.00	4292.08
10F	5530.98	5530.98	(100.0)	0.00	(0.0)	5530.98	0.00	5530.98
9F	6631.91	6631.91	(100.0)	0.00	(0.0)	6631.91	0.00	6631.91
8F	7602.47	7602.47	(100.0)	0.00	(0.0)	7602.47	0.00	7602.47
7F	8451.43	8451.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8451.43	0.00	8451.43
6F	9201.86	9201.86	(100.0)	0.00	(0.0)	9201.86	0.00	9201.86
5F	9845.79	9845.79	(100.0)	0.00	(0.0)	9845.79	0.00	9845.79
4F	10382.88	10382.88	(100.0)	0.00	(0.0)	10382.88	0.00	10382.88
3F	10819.54	10819.54	(100.0)	0.00	(0.0)	10819.54	0.00	10819.54
2F	11154.80	11154.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11154.80	0.00	11154.80
1F	11392.37	11392.37	(100.0)	0.00	(0.0)	11392.37	0.00	11392.37

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1.0932	400.0	1/365
11F	A	1	1.5835	400.0	1/252
10F	A	1	1.8234	400.0	1/219
9F	A	1	1.5801	400.0	1/253


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
8F	A	1	1. 7217	400. 0	1/232
7F	A	1	1. 7417	400. 0	1/229
6F	A	1	1. 4883	400. 0	1/268
5F	A	1	1. 5225	400. 0	1/262
4F	A	1	1. 5512	400. 0	1/257
3F	A	1	1. 4960	400. 0	1/267
2F	A	1	1. 4019	400. 0	1/285
1F	A	1	0. 9055	400. 0	1/441

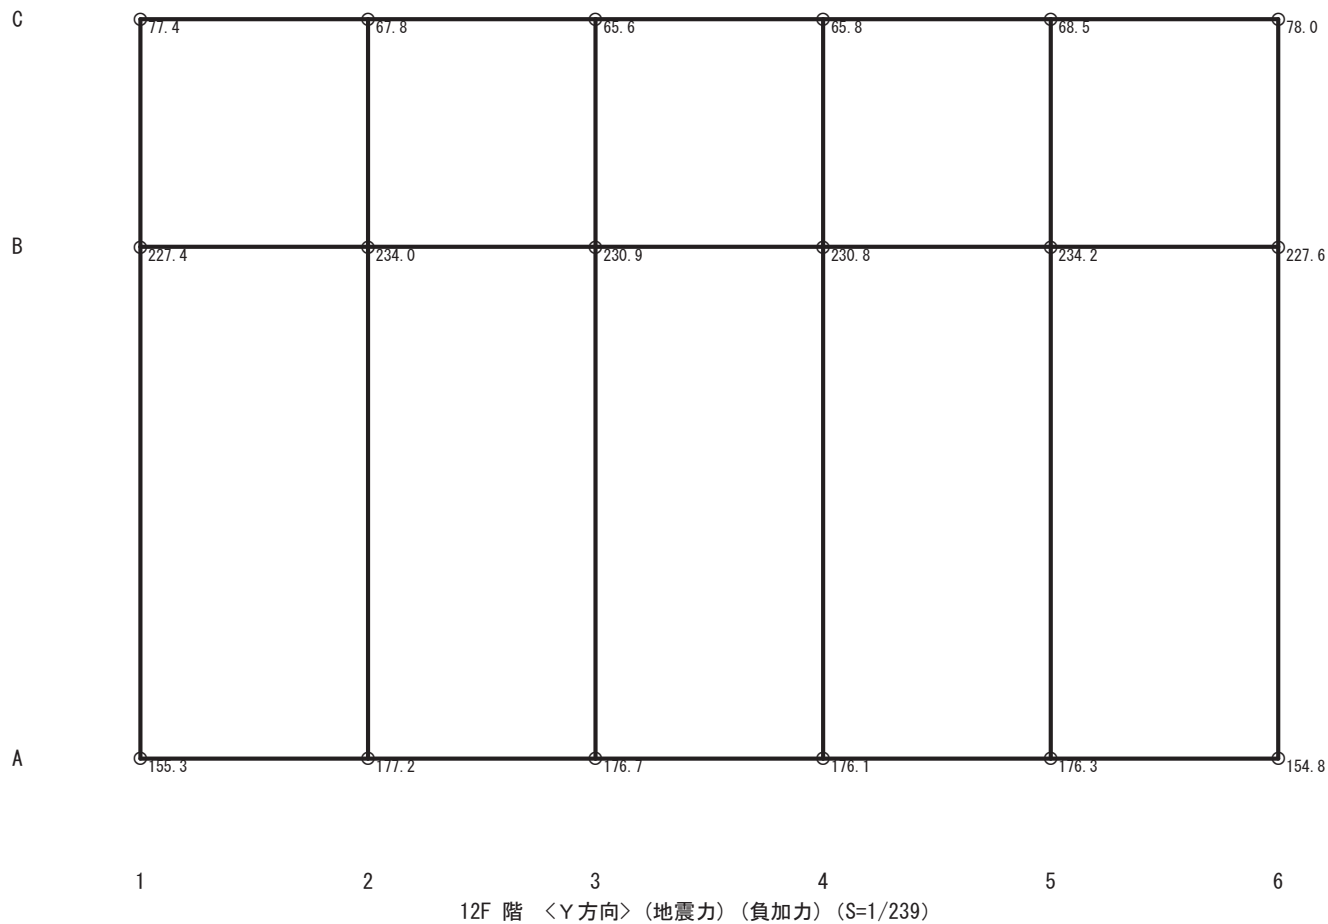


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	460. 44	(16. 3)	460. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	479. 06	(17. 0)	479. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	472. 74	(16. 7)	472. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	473. 19	(16. 8)	473. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	479. 06	(17. 0)	479. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	460. 15	(16. 3)	460. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2824. 64	(100. 0)	2824. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

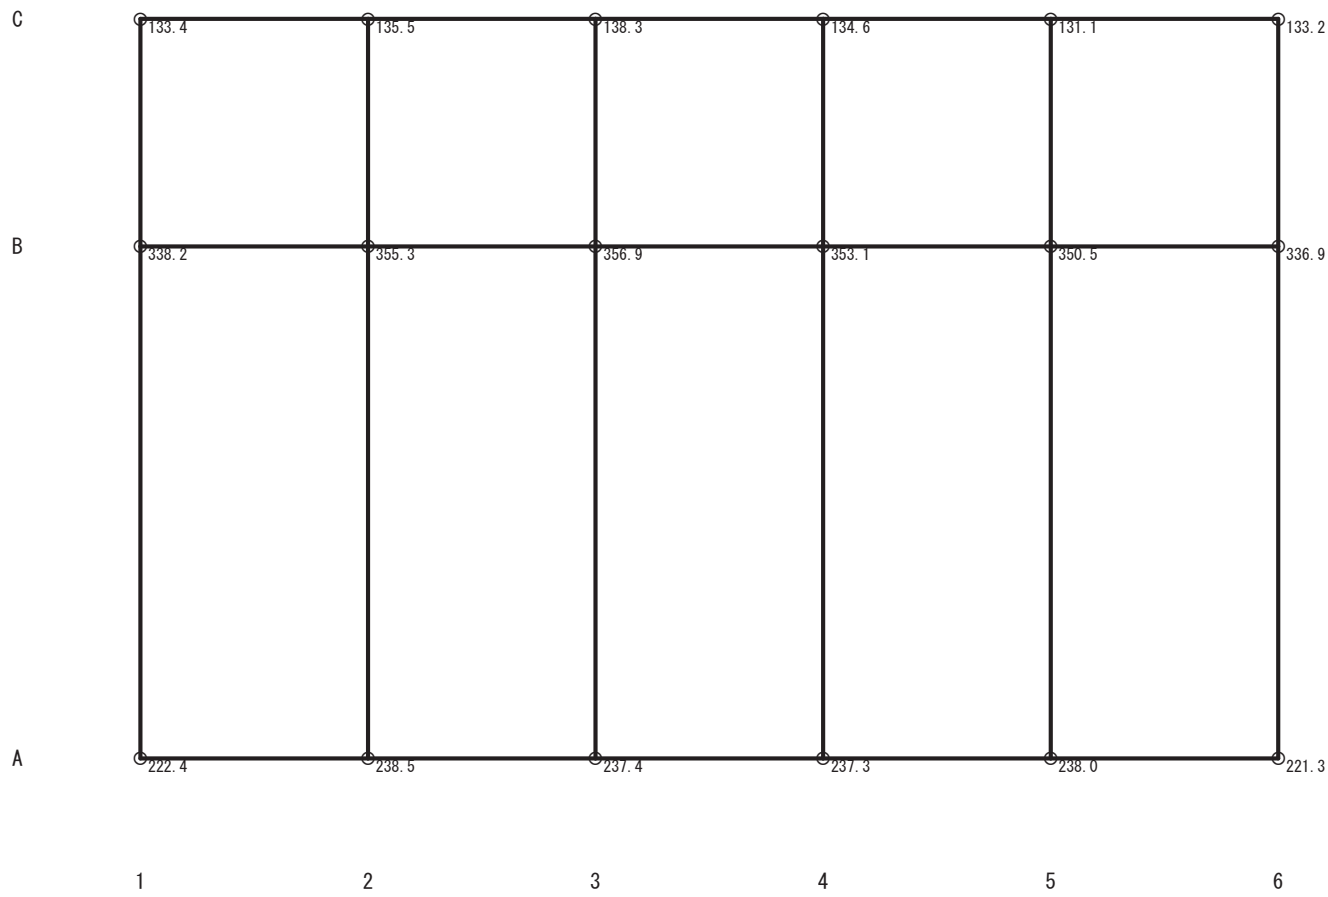


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	691.42	(16.1)	691.42	0.00	(100.0)	(0.0)
5	719.60	(16.8)	719.60	0.00	(100.0)	(0.0)
4	725.06	(16.9)	725.06	0.00	(100.0)	(0.0)
3	732.60	(17.1)	732.60	0.00	(100.0)	(0.0)
2	729.40	(17.0)	729.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	693.99	(16.2)	693.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4292.08	(100.0)	4292.08	0.00	(100.0)	(0.0)

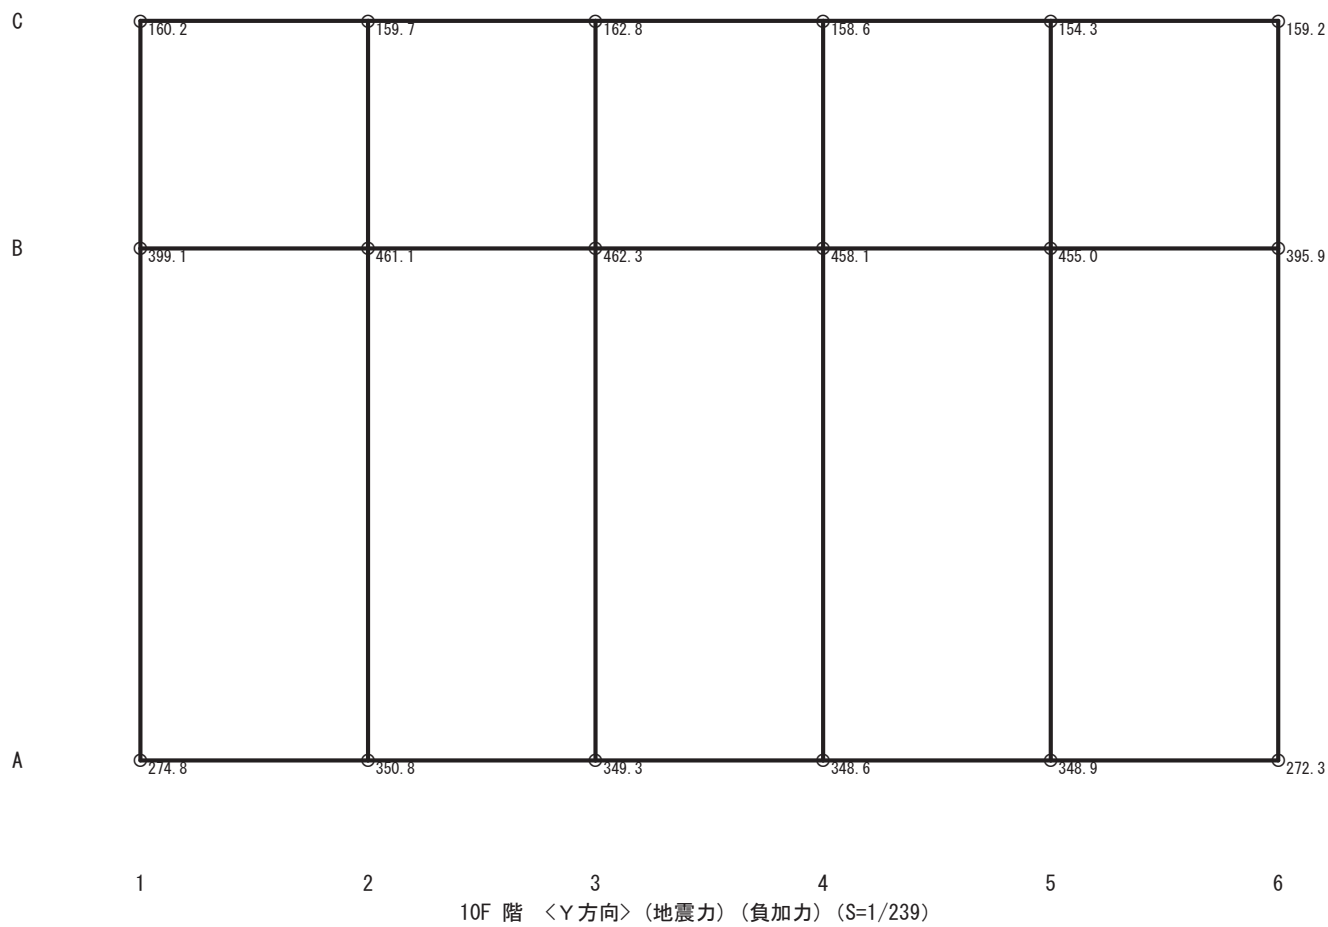


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	827.43	(15.0)	827.43	0.00	(100.0)	(0.0)
5	958.19	(17.3)	958.19	0.00	(100.0)	(0.0)
4	965.30	(17.5)	965.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	974.35	(17.6)	974.35	0.00	(100.0)	(0.0)
2	971.57	(17.6)	971.57	0.00	(100.0)	(0.0)
1	834.14	(15.1)	834.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5530.98	(100.0)	5530.98	0.00	(100.0)	(0.0)

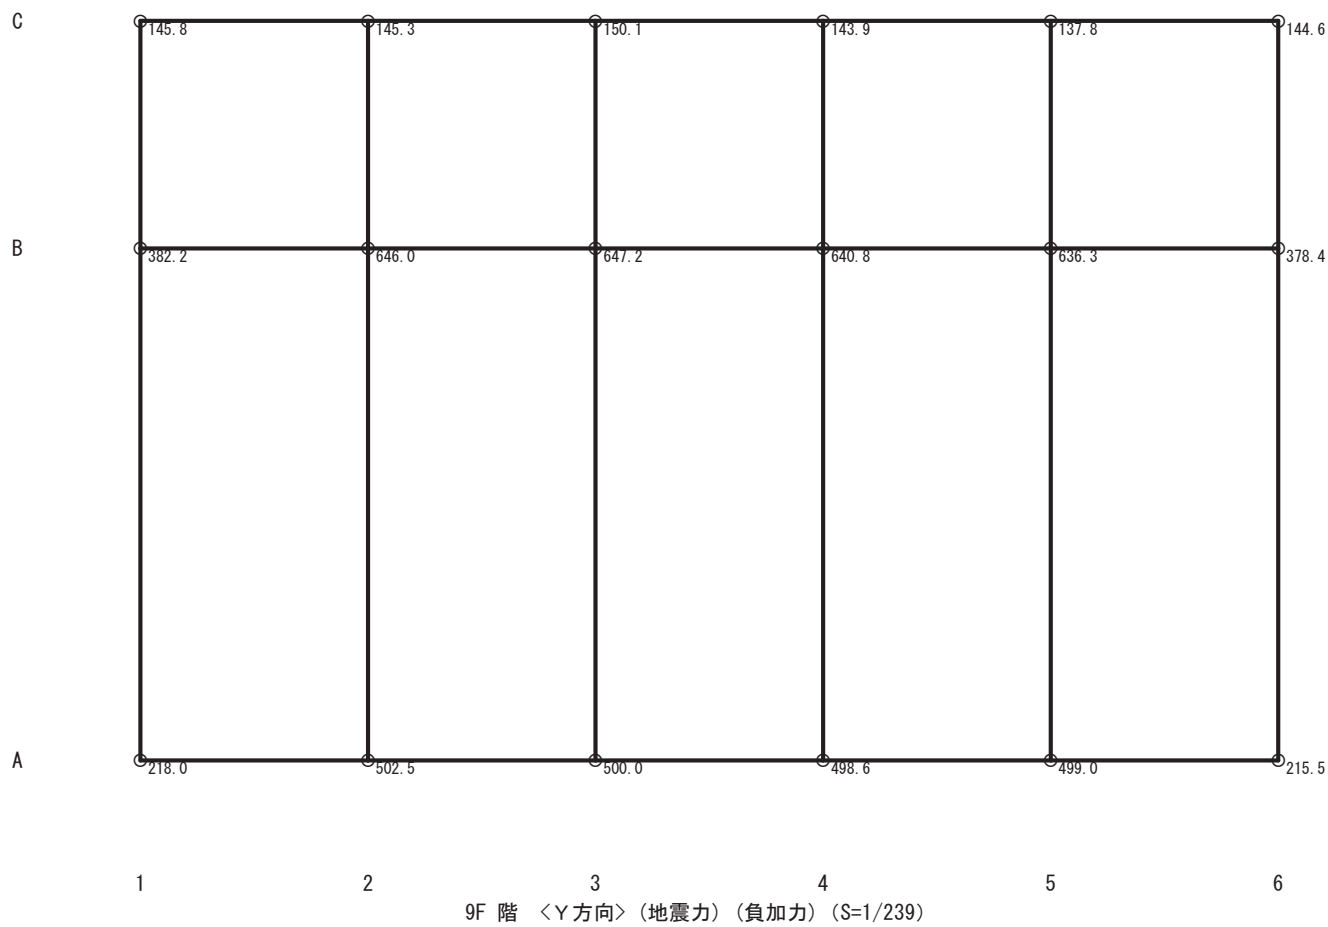


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	738.56	(11.1)	738.56	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1273.06	(19.2)	1273.06	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1283.34	(19.4)	1283.34	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1297.20	(19.6)	1297.20	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1293.78	(19.5)	1293.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	745.98	(11.2)	745.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6631.91	(100.0)	6631.91	0.00	(100.0)	(0.0)

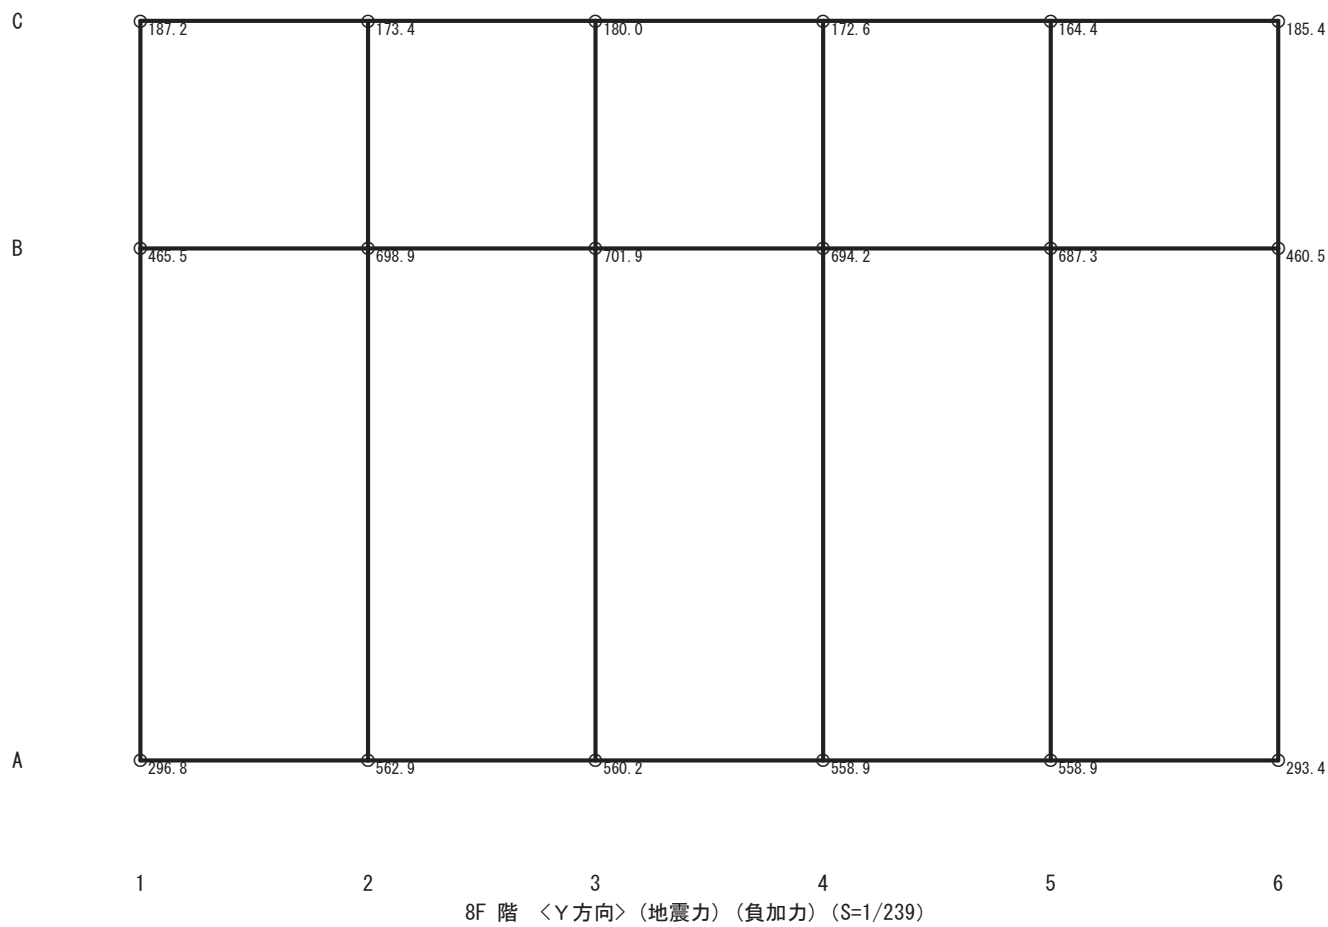


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	939.30	(12.4)	939.30	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1410.58	(18.6)	1410.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1425.79	(18.8)	1425.79	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1442.07	(19.0)	1442.07	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1435.23	(18.9)	1435.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	949.50	(12.5)	949.50	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7602.47	(100.0)	7602.47	0.00	(100.0)	(0.0)

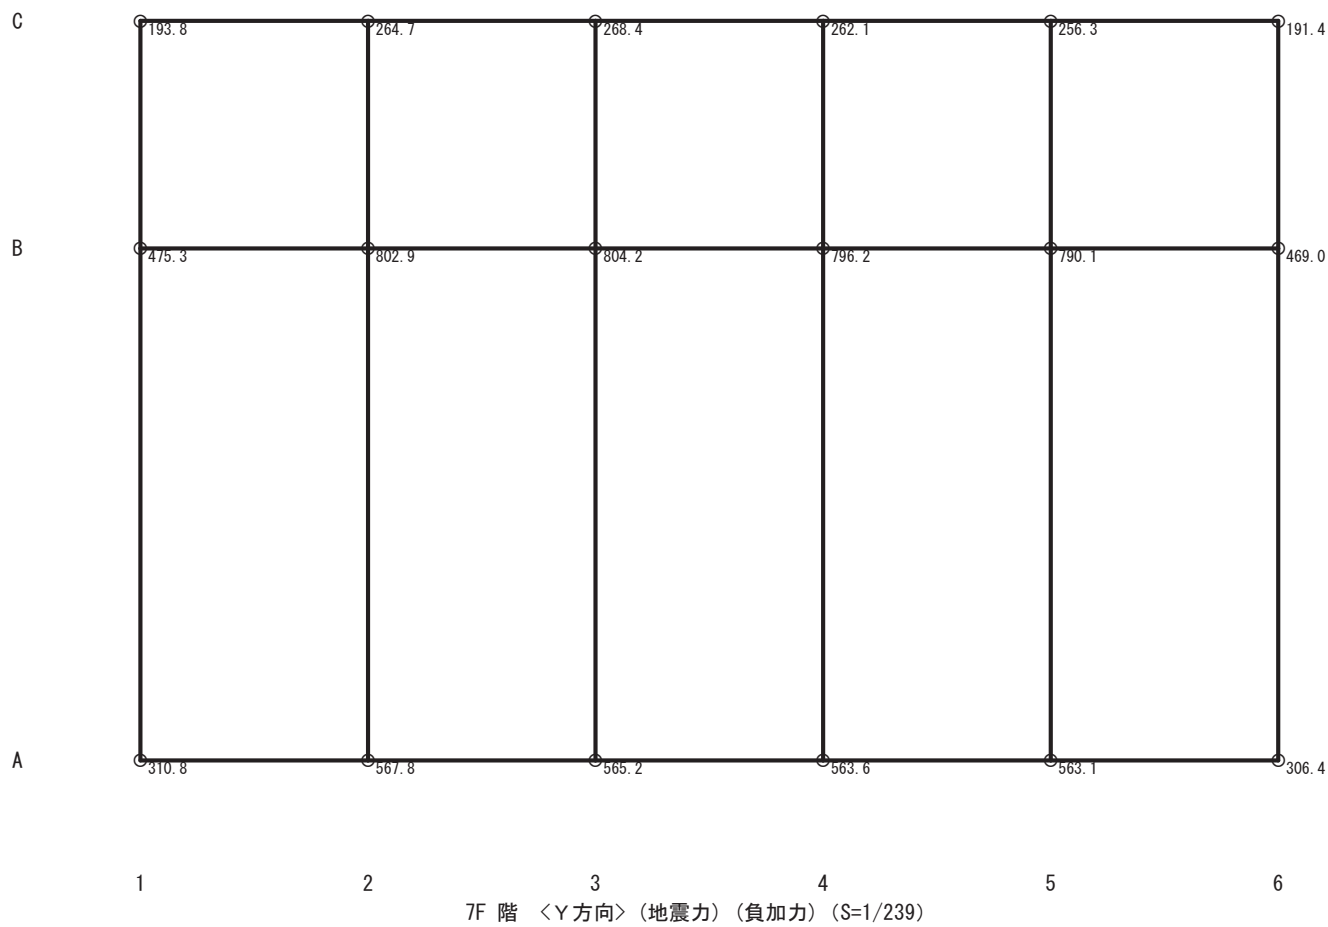


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	966.87	(11.4)	966.87	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1609.52	(19.0)	1609.52	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1621.96	(19.2)	1621.96	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1637.87	(19.4)	1637.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1635.41	(19.4)	1635.41	0.00	(100.0)	(0.0)
1	979.80	(11.6)	979.80	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8451.43	(100.0)	8451.43	0.00	(100.0)	(0.0)

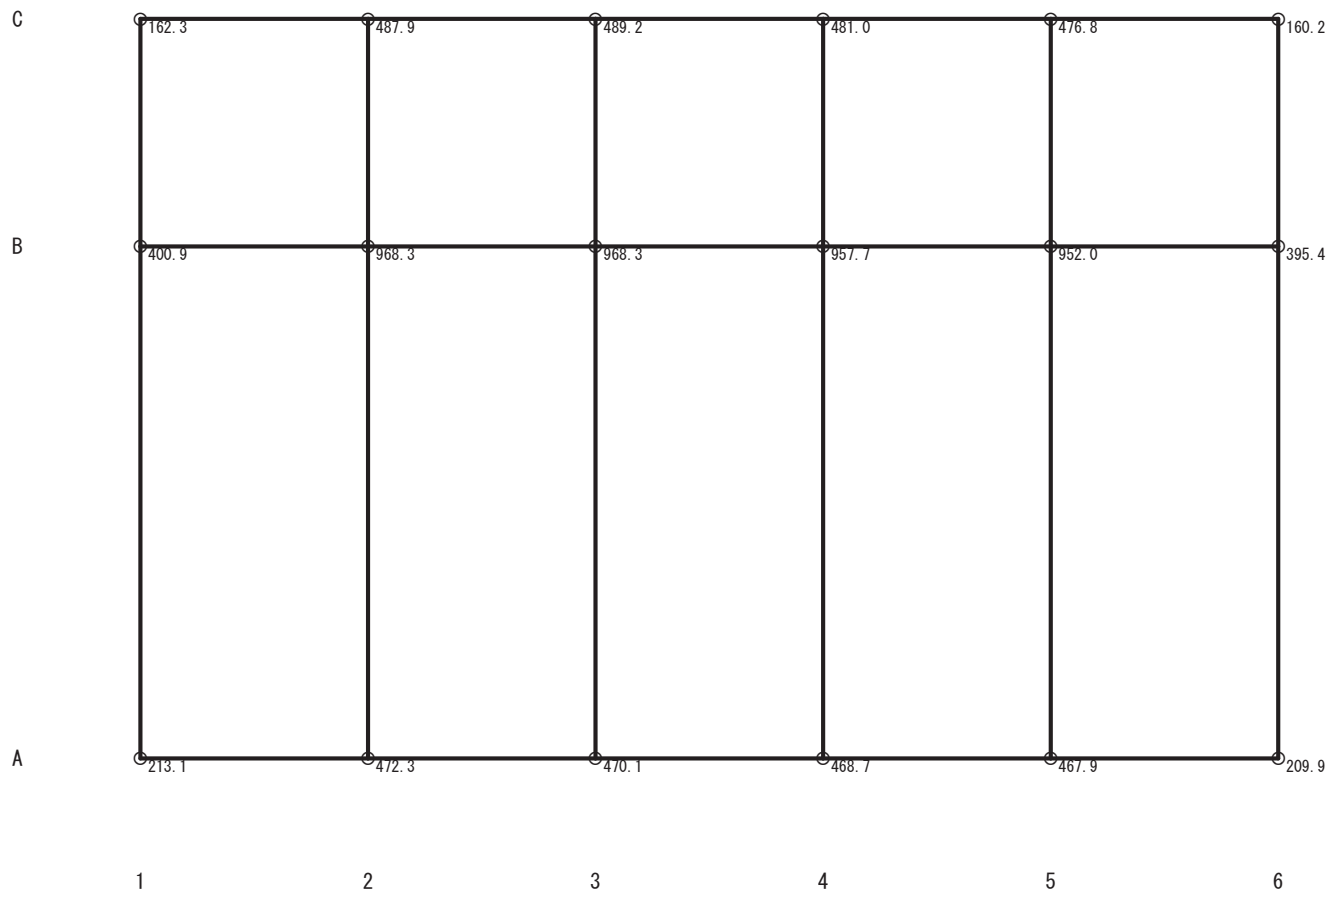


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	765.48	(8.3)	765.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1896.72	(20.6)	1896.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1907.30	(20.7)	1907.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1927.69	(20.9)	1927.69	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1928.40	(21.0)	1928.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	776.27	(8.4)	776.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9201.86	(100.0)	9201.86	0.00	(100.0)	(0.0)

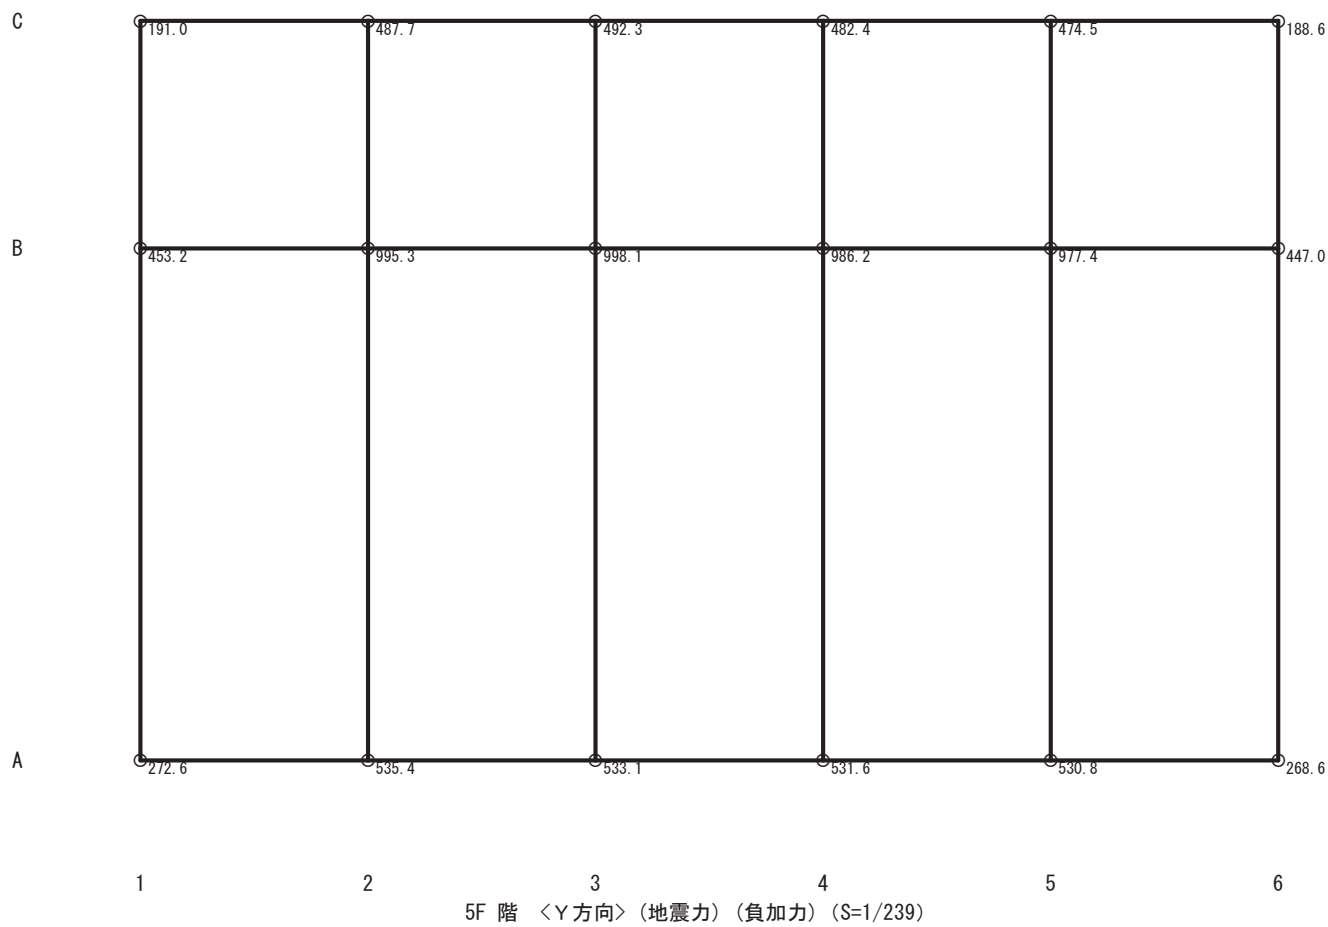


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	904.19	(9.2)	904.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1982.67	(20.1)	1982.67	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2000.21	(20.3)	2000.21	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2023.47	(20.6)	2023.47	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2018.39	(20.5)	2018.39	0.00	(100.0)	(0.0)
1	916.86	(9.3)	916.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9845.79	(100.0)	9845.79	0.00	(100.0)	(0.0)

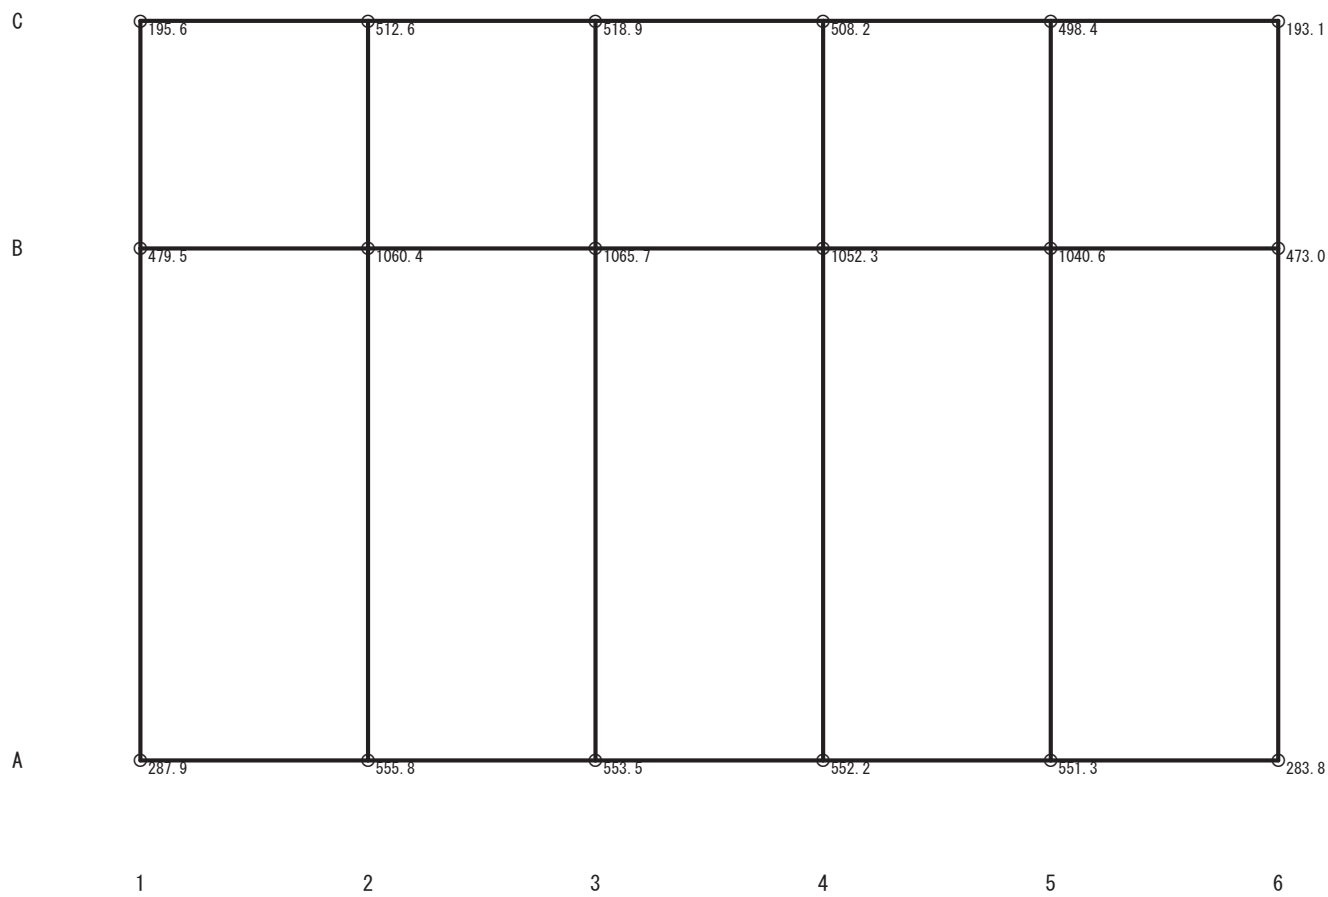


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	949.89	(9.1)	949.89	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2090.31	(20.1)	2090.31	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2112.64	(20.3)	2112.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2138.14	(20.6)	2138.14	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2128.90	(20.5)	2128.90	0.00	(100.0)	(0.0)
1	963.01	(9.3)	963.01	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10382.88	(100.0)	10382.88	0.00	(100.0)	(0.0)

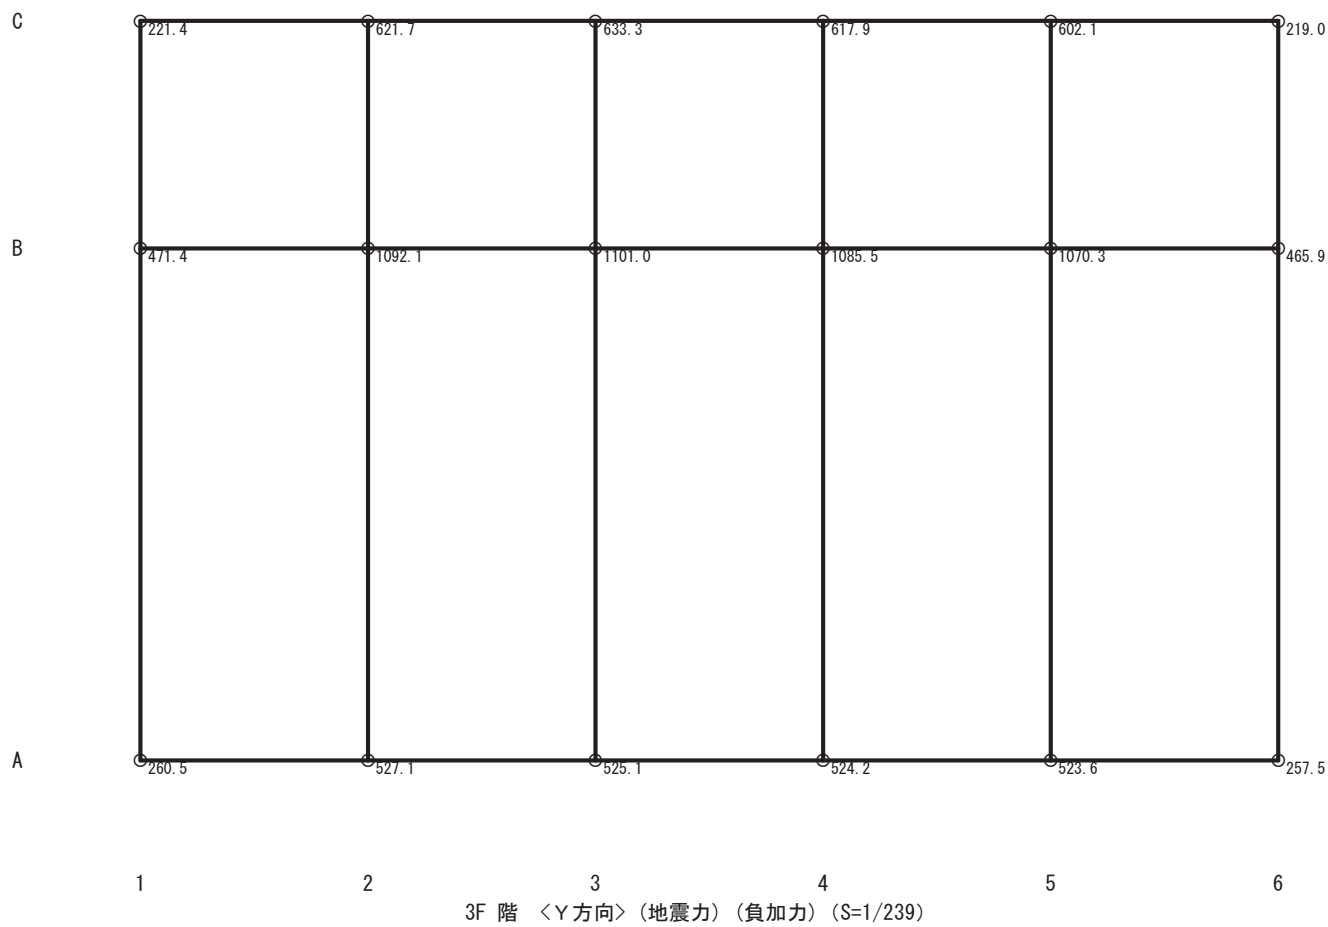

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	942.37	(8.7)	942.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2196.03	(20.3)	2196.03	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2227.59	(20.6)	2227.59	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2259.35	(20.9)	2259.35	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2240.90	(20.7)	2240.90	0.00	(100.0)	(0.0)
1	953.30	(8.8)	953.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10819.54	(100.0)	10819.54	0.00	(100.0)	(0.0)

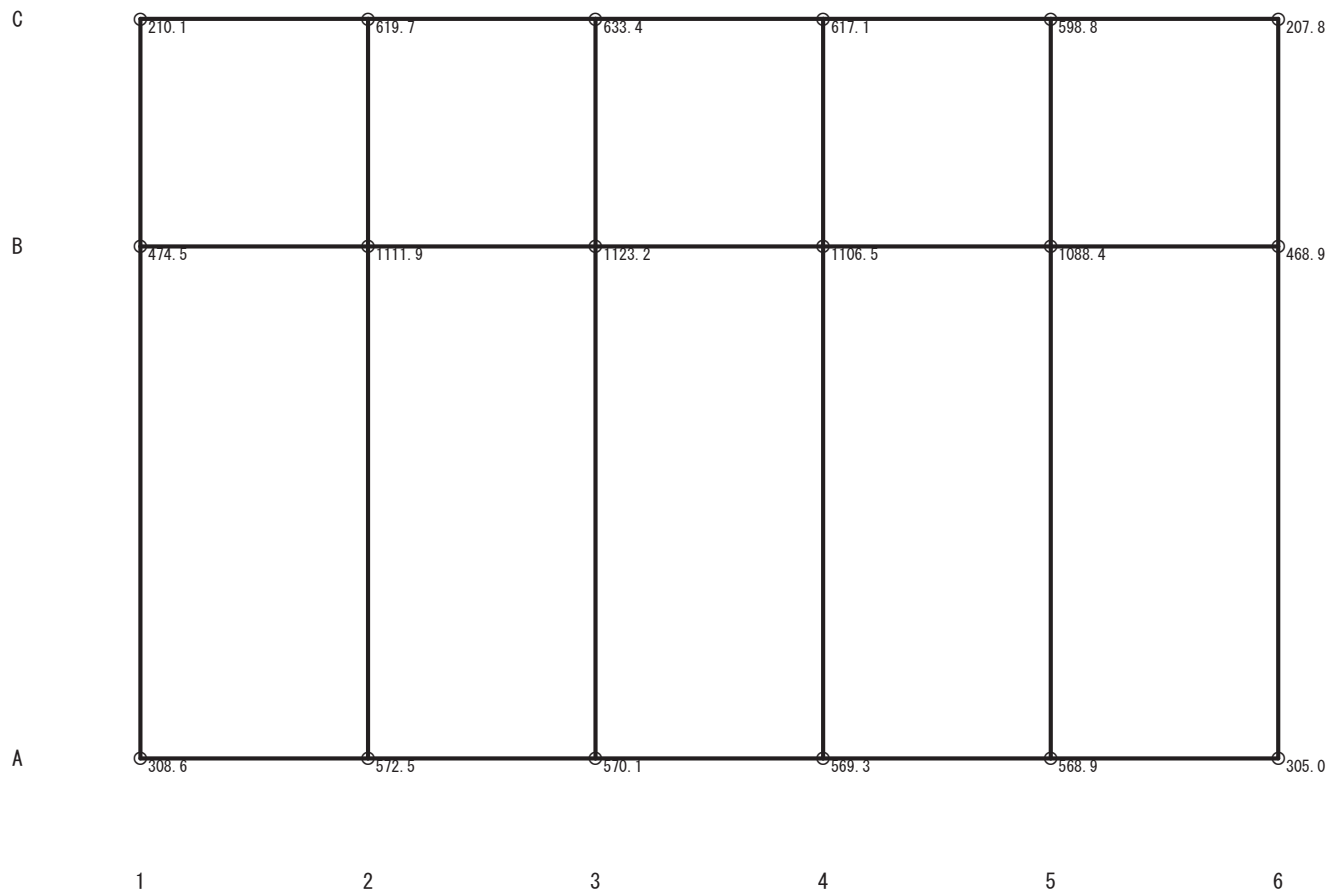

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	981.64	(8.8)	981.64	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2256.18	(20.2)	2256.18	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2292.91	(20.6)	2292.91	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2326.71	(20.9)	2326.71	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2304.05	(20.7)	2304.05	0.00	(100.0)	(0.0)
1	993.32	(8.9)	993.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11154.80	(100.0)	11154.80	0.00	(100.0)	(0.0)

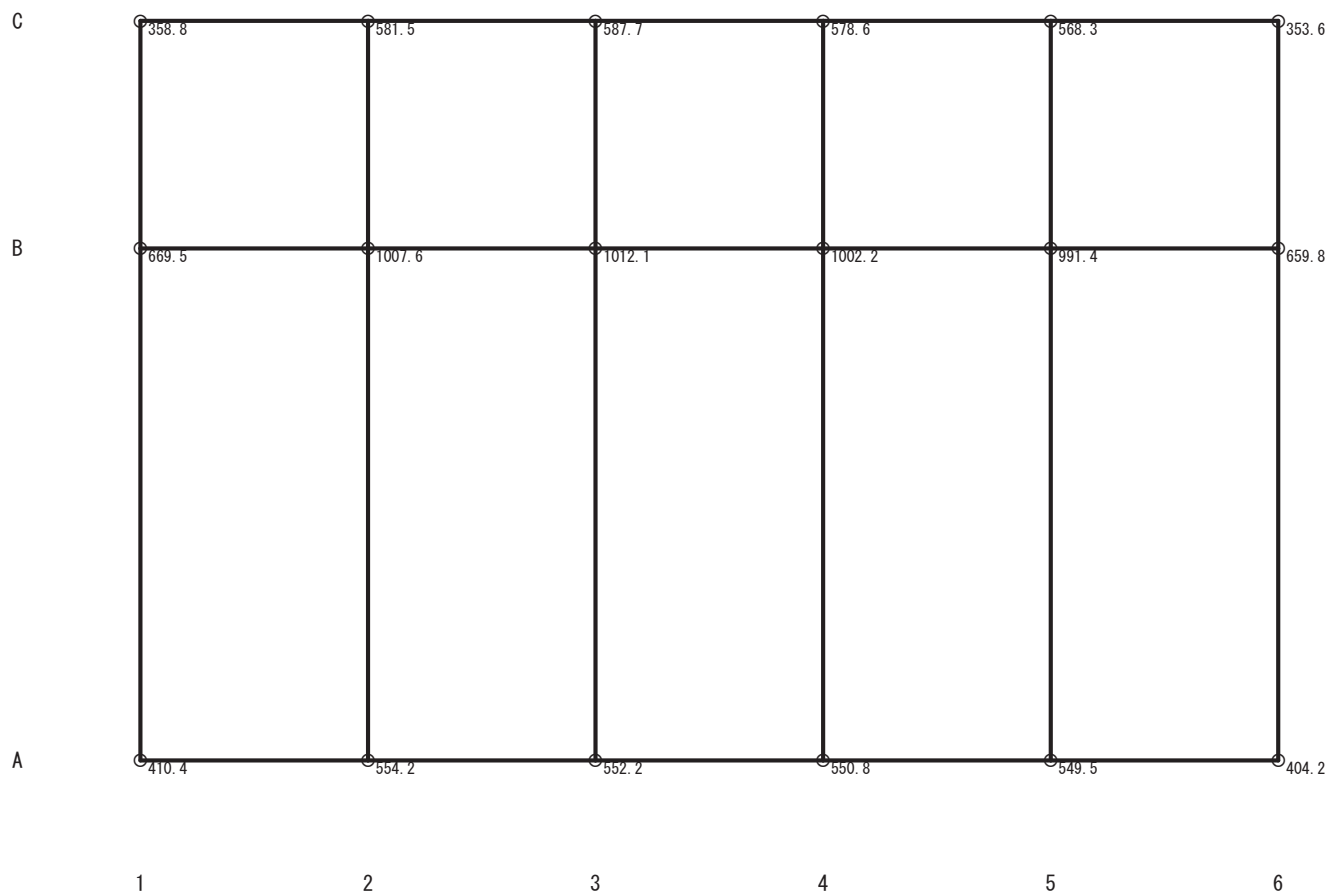

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1417.64	(12.4)	1417.64	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2109.15	(18.5)	2109.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2131.64	(18.7)	2131.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2151.93	(18.9)	2151.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2143.25	(18.8)	2143.25	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1438.76	(12.6)	1438.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11392.37	(100.0)	11392.37	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2824.64	2824.64	(100.0)	0.00	(0.0)	2824.64	0.00	2824.64
11F	4292.08	4292.08	(100.0)	0.00	(0.0)	4292.08	0.00	4292.08
10F	5530.98	5530.98	(100.0)	0.00	(0.0)	5530.98	0.00	5530.98
9F	6631.91	6631.91	(100.0)	0.00	(0.0)	6631.91	0.00	6631.91
8F	7602.47	7602.47	(100.0)	0.00	(0.0)	7602.47	0.00	7602.47
7F	8451.43	8451.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8451.43	0.00	8451.43
6F	9201.86	9201.86	(100.0)	0.00	(0.0)	9201.86	0.00	9201.86
5F	9845.79	9845.79	(100.0)	0.00	(0.0)	9845.79	0.00	9845.79
4F	10382.88	10382.88	(100.0)	0.00	(0.0)	10382.88	0.00	10382.88
3F	10819.54	10819.54	(100.0)	0.00	(0.0)	10819.54	0.00	10819.54
2F	11154.80	11154.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11154.80	0.00	11154.80
1F	11392.37	11392.37	(100.0)	0.00	(0.0)	11392.37	0.00	11392.37

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1.0932	400.0	1/365
11F	A	1	1.5835	400.0	1/252
10F	A	1	1.8234	400.0	1/219
9F	A	1	1.5801	400.0	1/253


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
8F	A	1	1. 7217	400. 0	1/232
7F	A	1	1. 7417	400. 0	1/229
6F	A	1	1. 4883	400. 0	1/268
5F	A	1	1. 5225	400. 0	1/262
4F	A	1	1. 5512	400. 0	1/257
3F	A	1	1. 4960	400. 0	1/267
2F	A	1	1. 4019	400. 0	1/285
1F	A	1	0. 9055	400. 0	1/441


A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合


柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
C_i : 層せん断力係数
Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

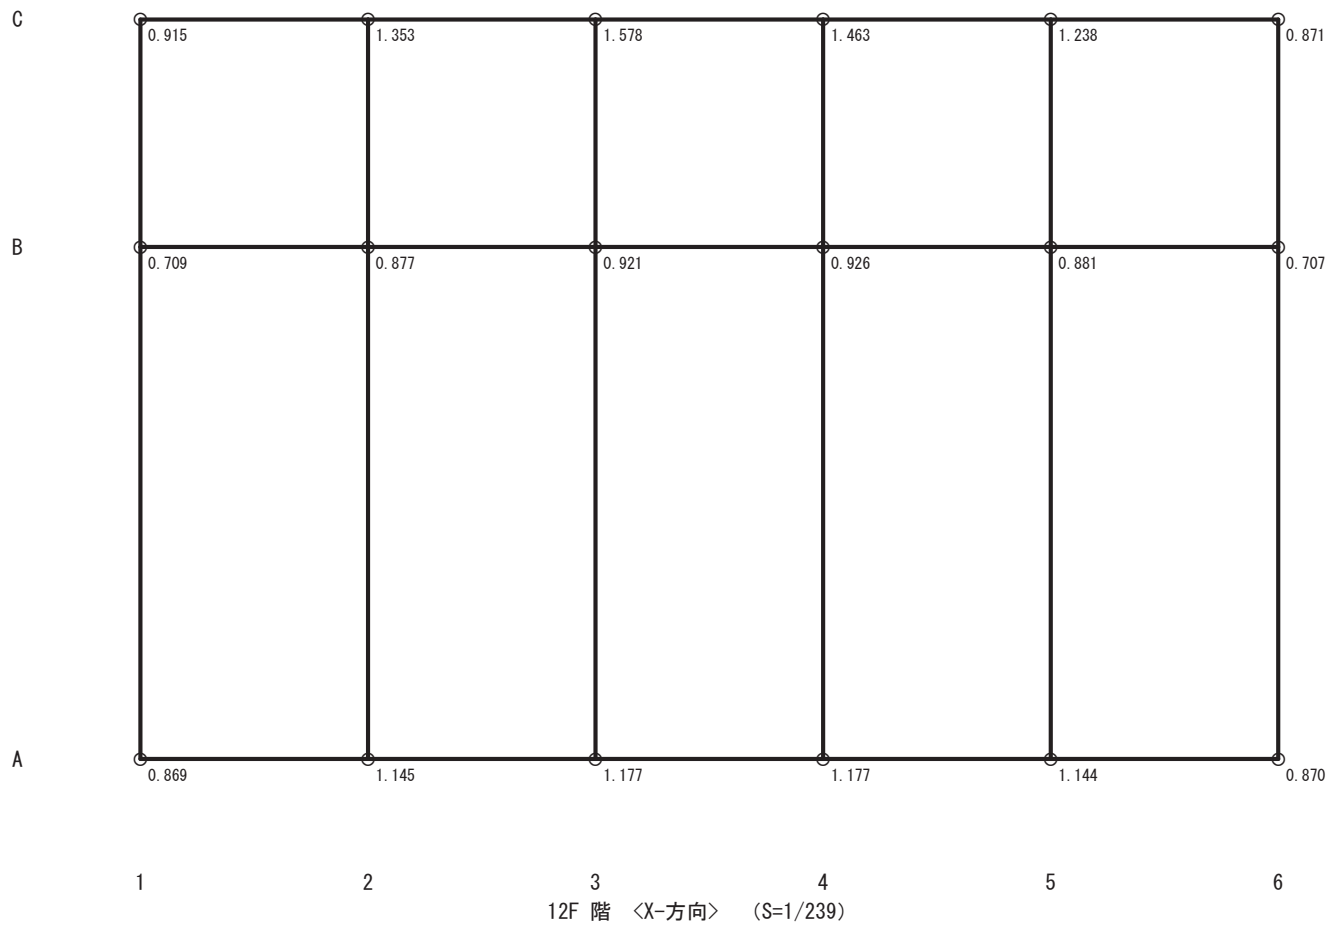


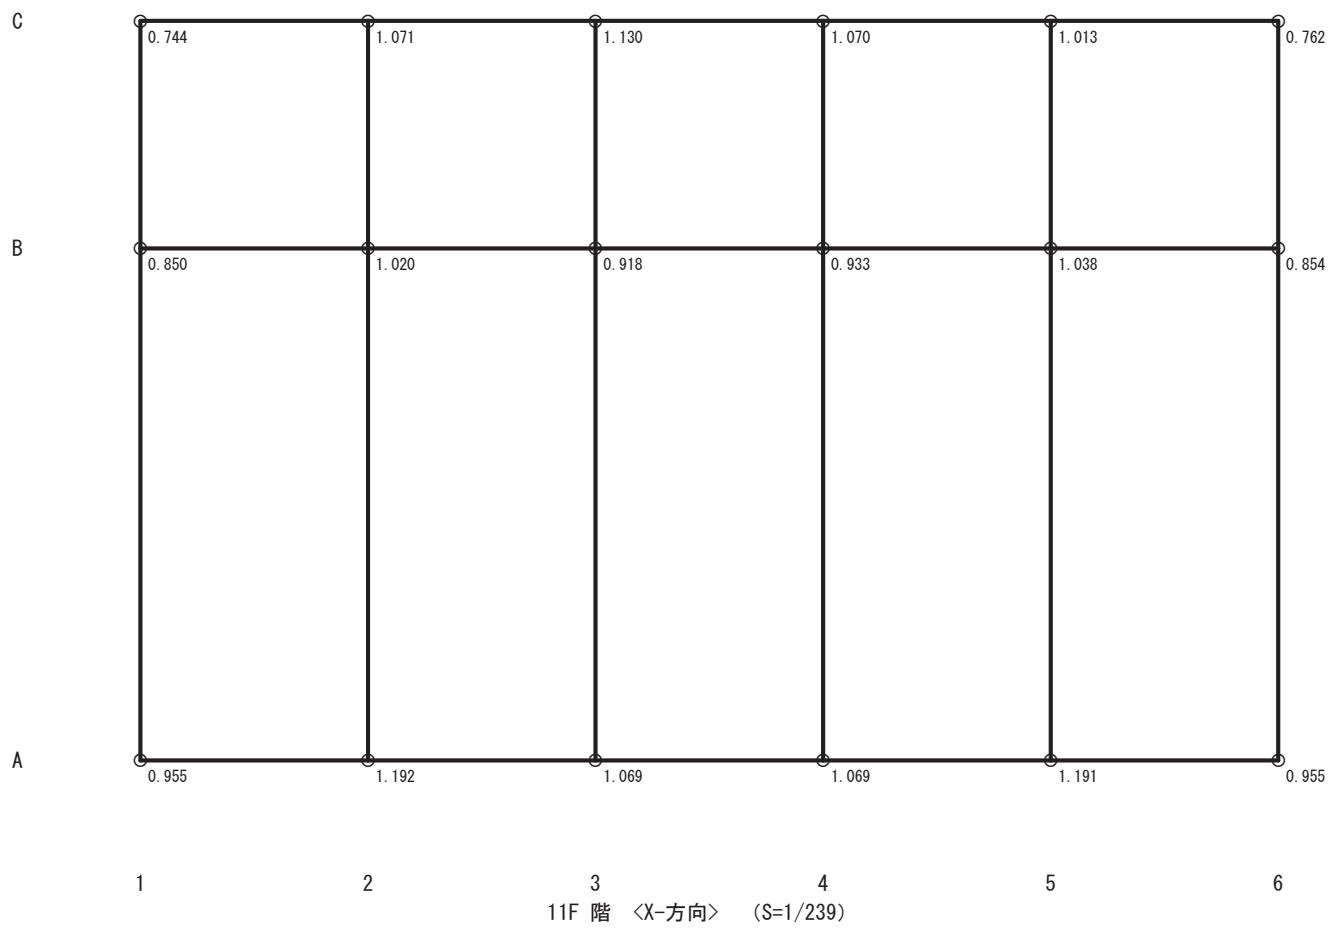


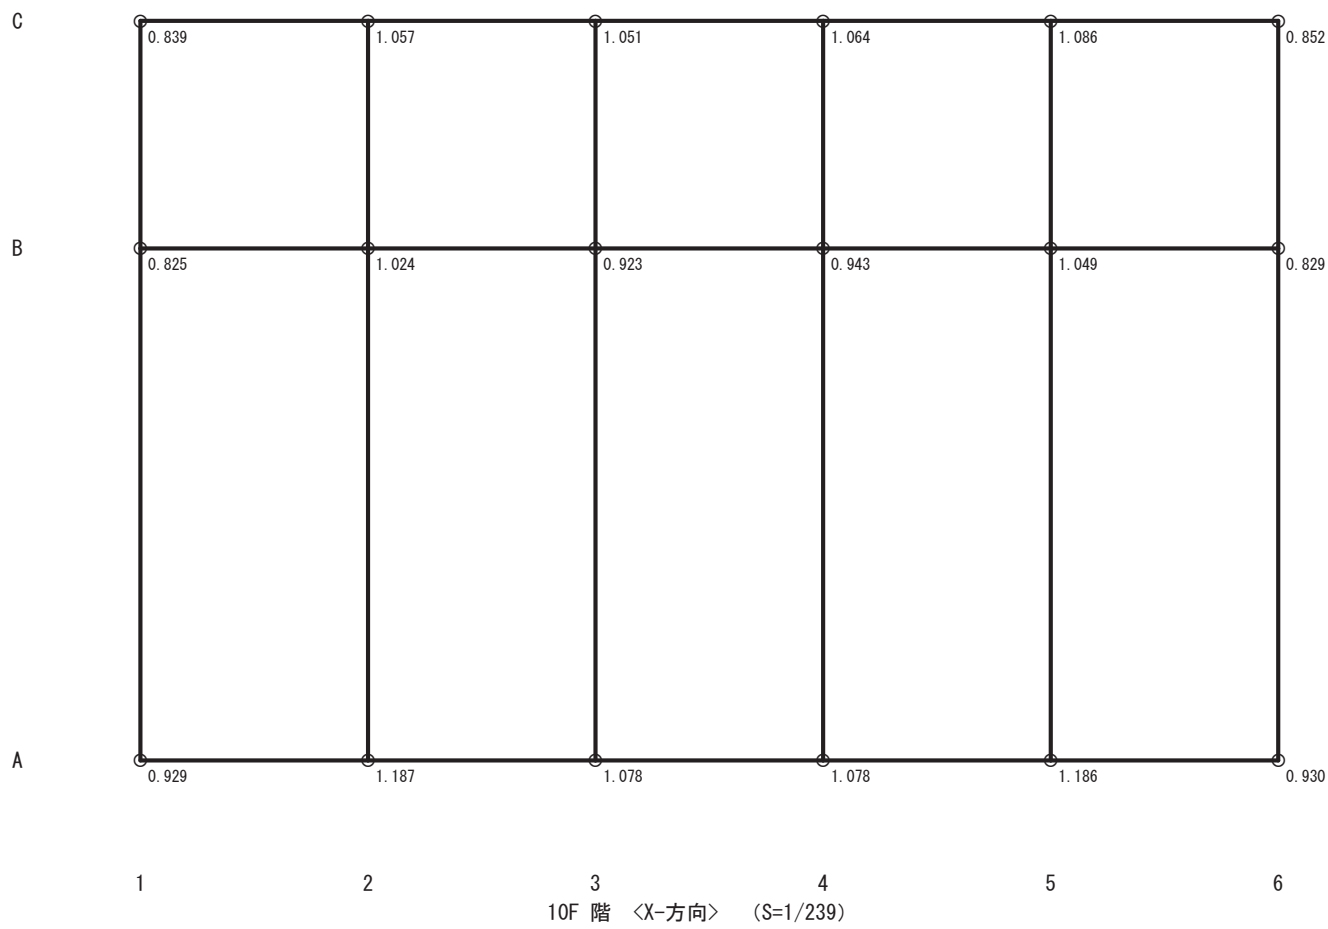


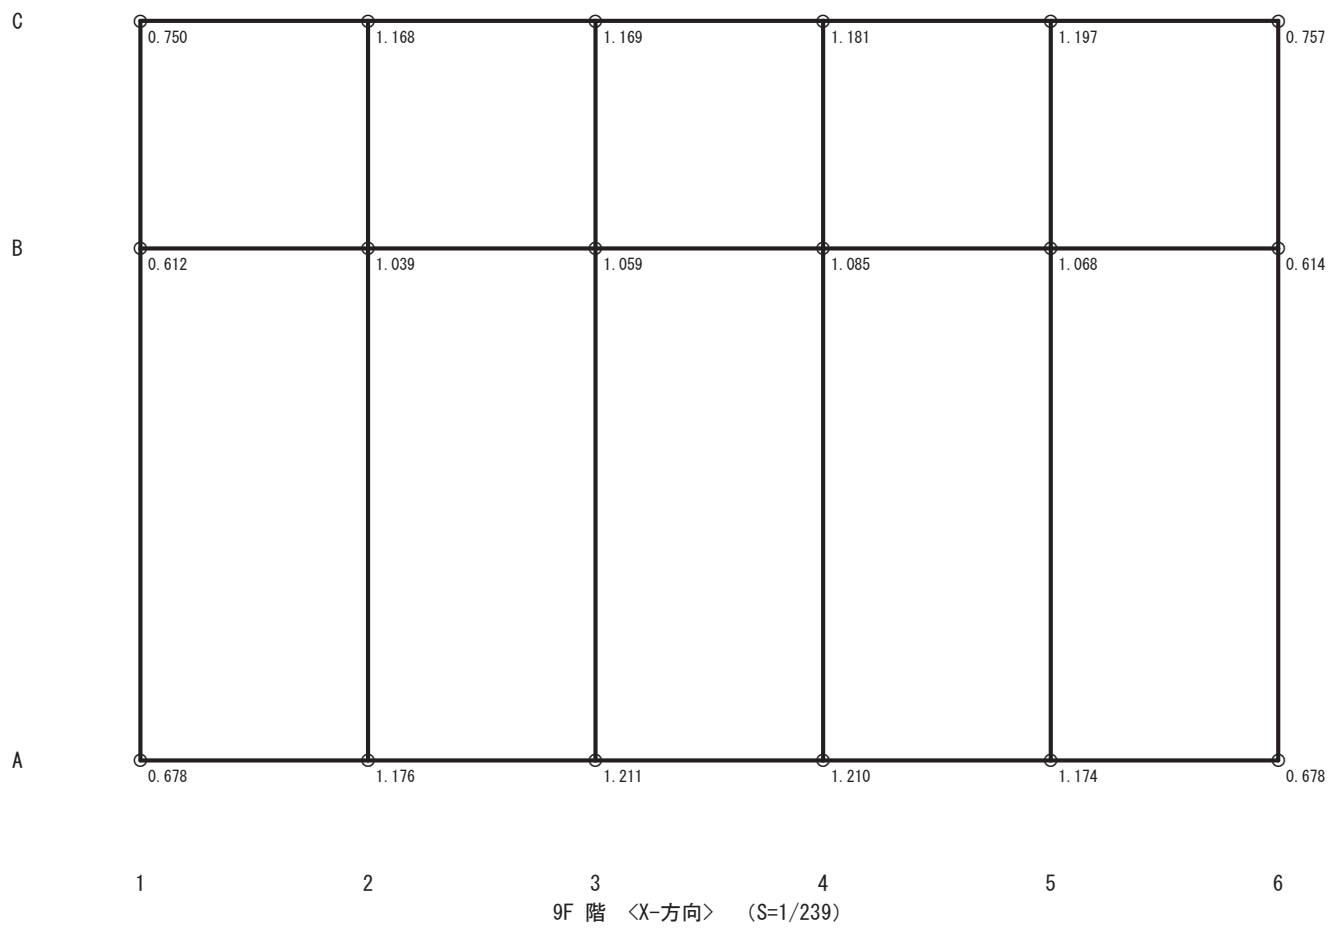


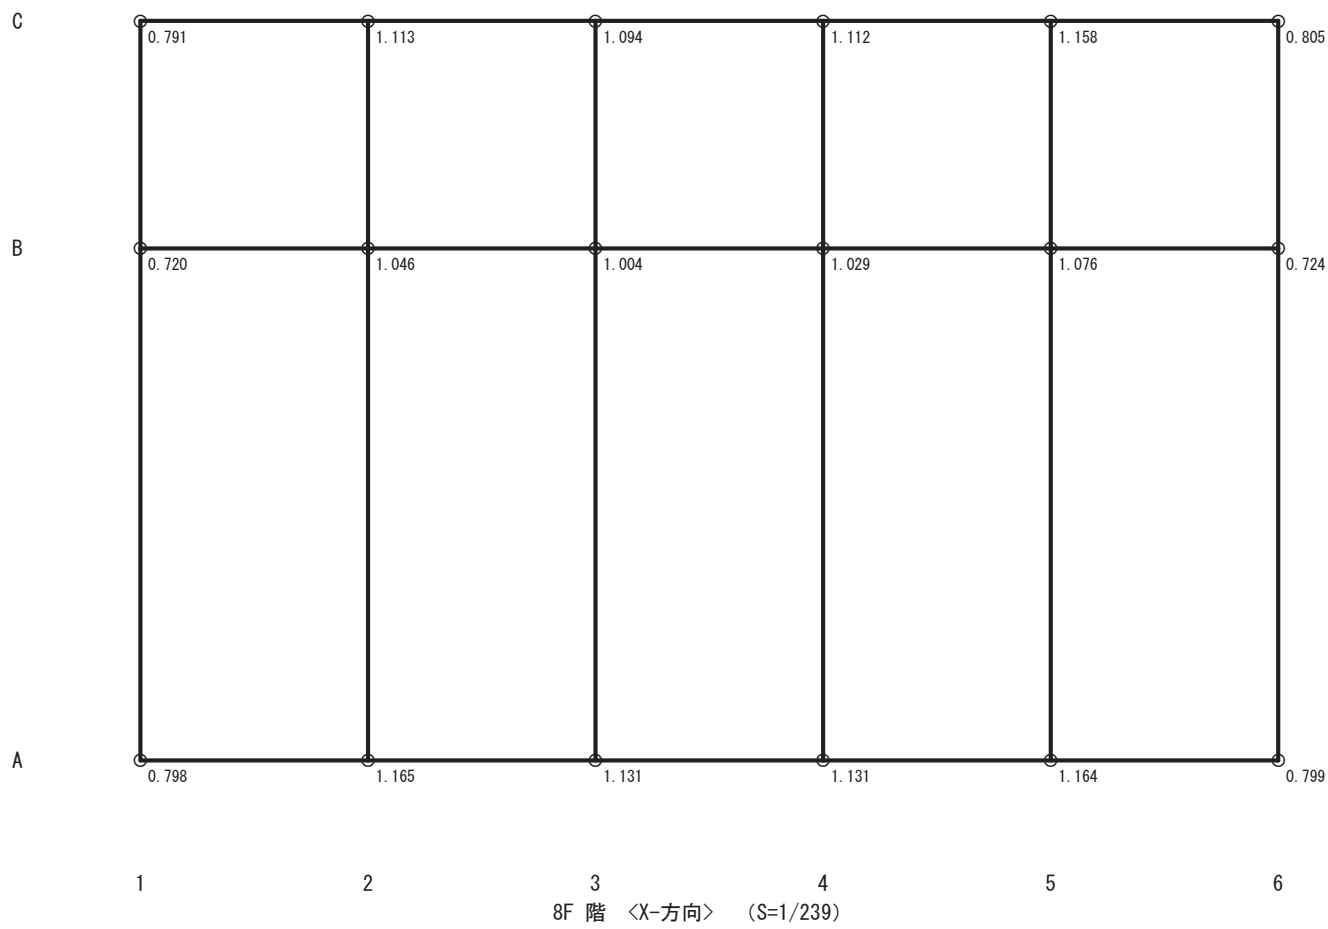


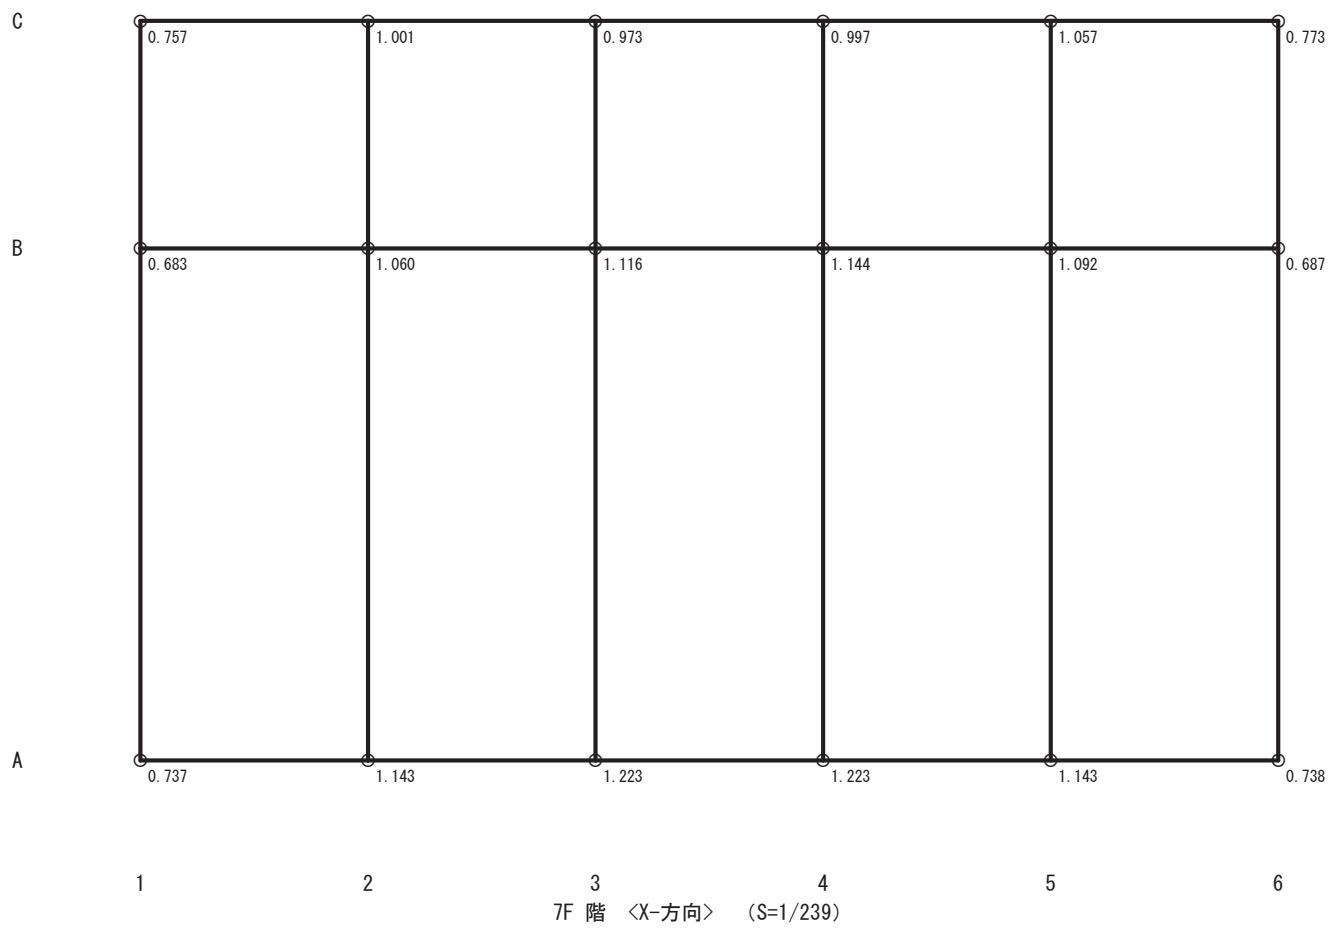


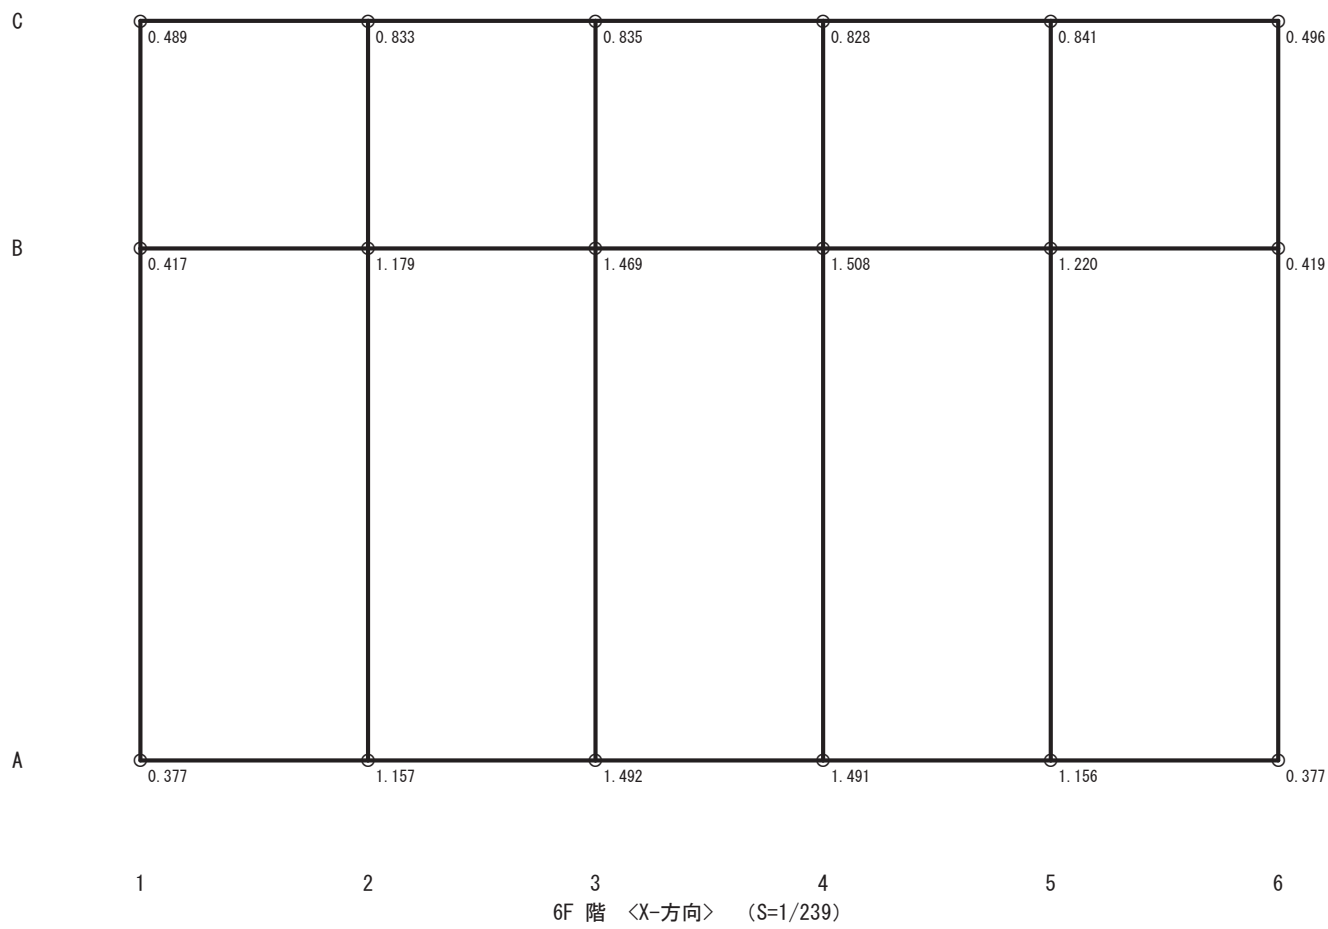


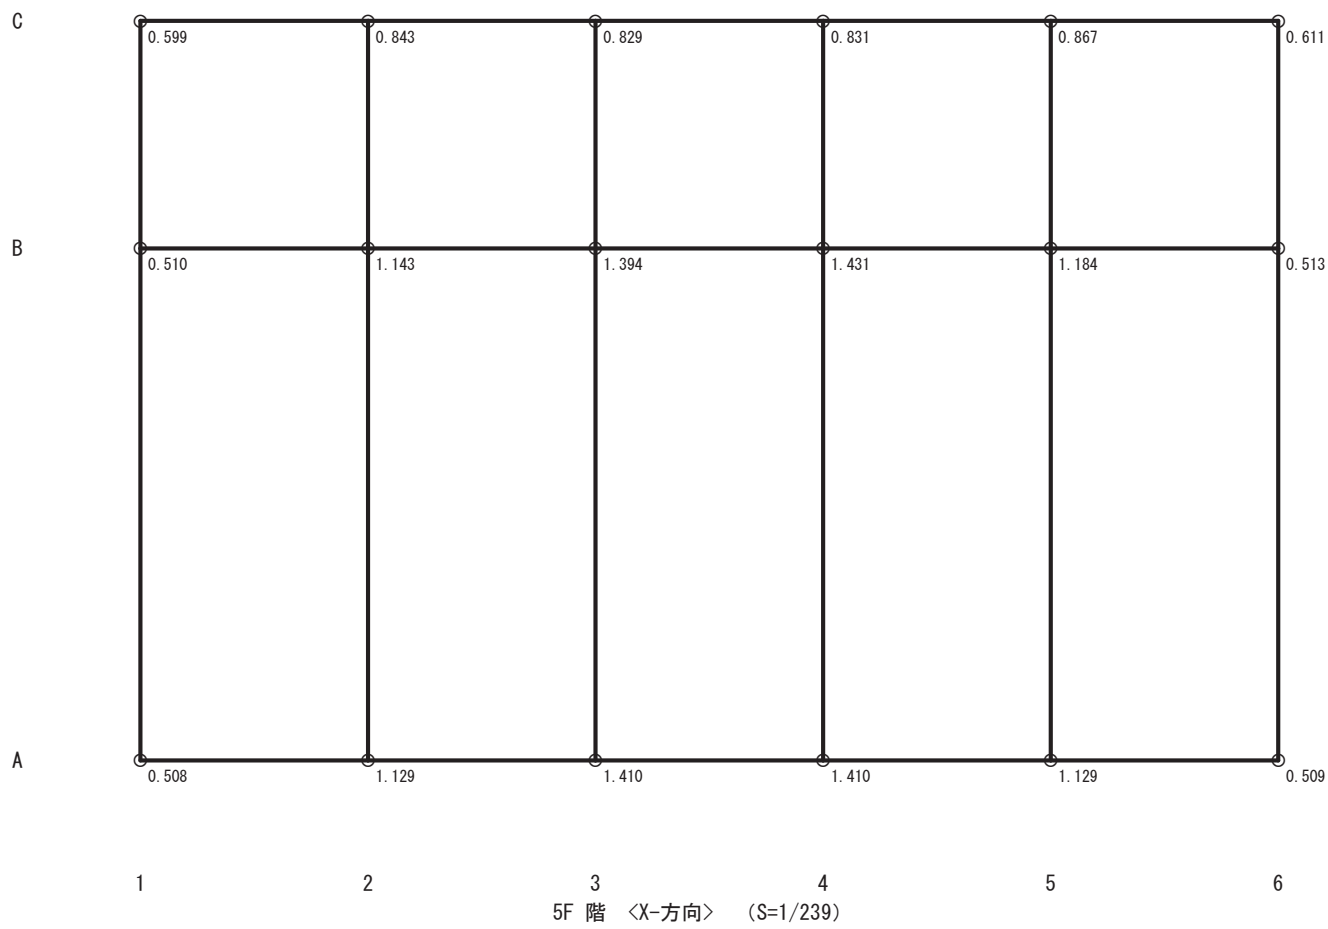


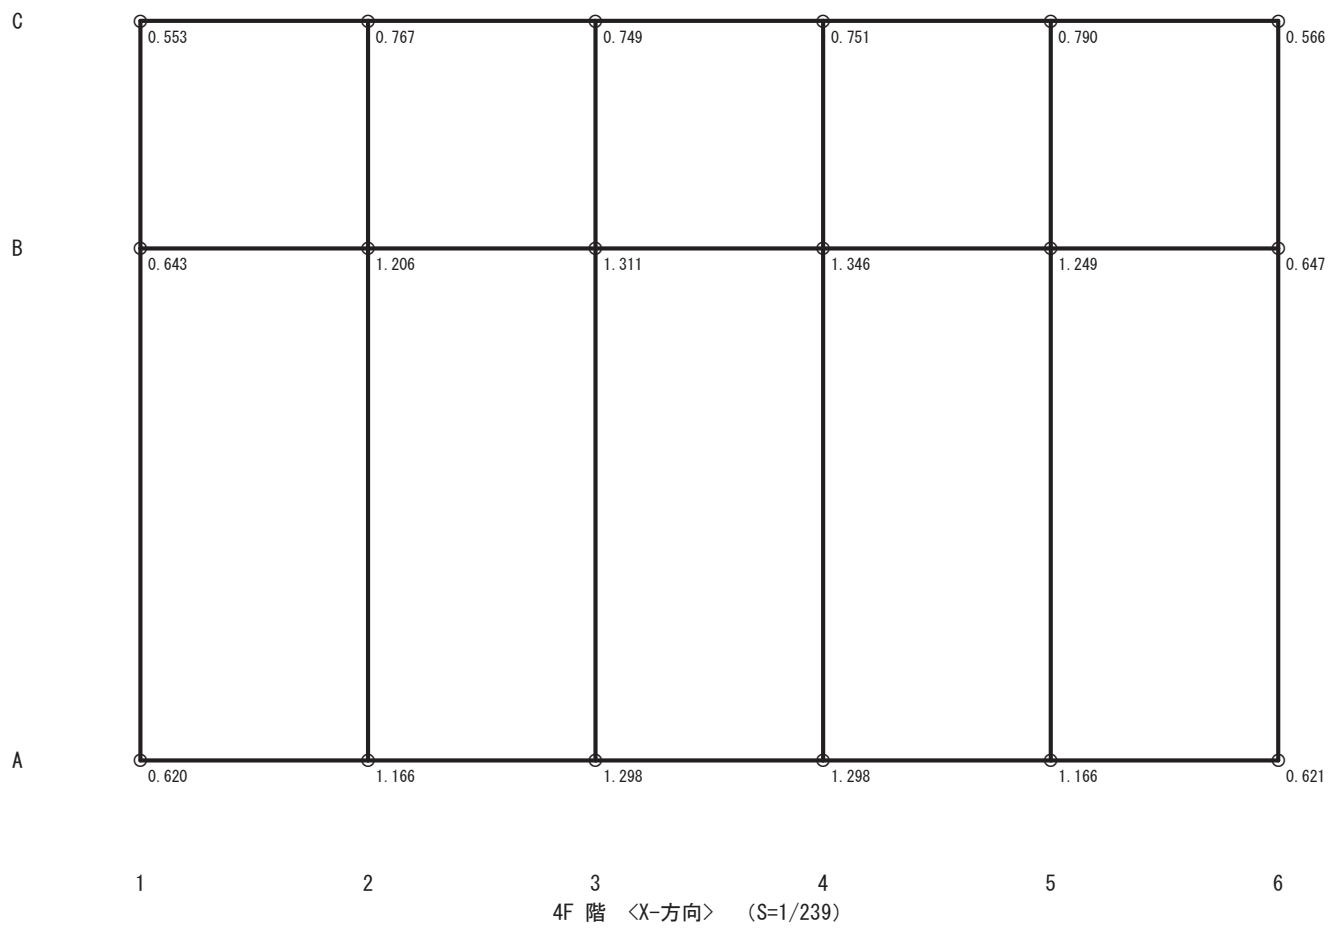


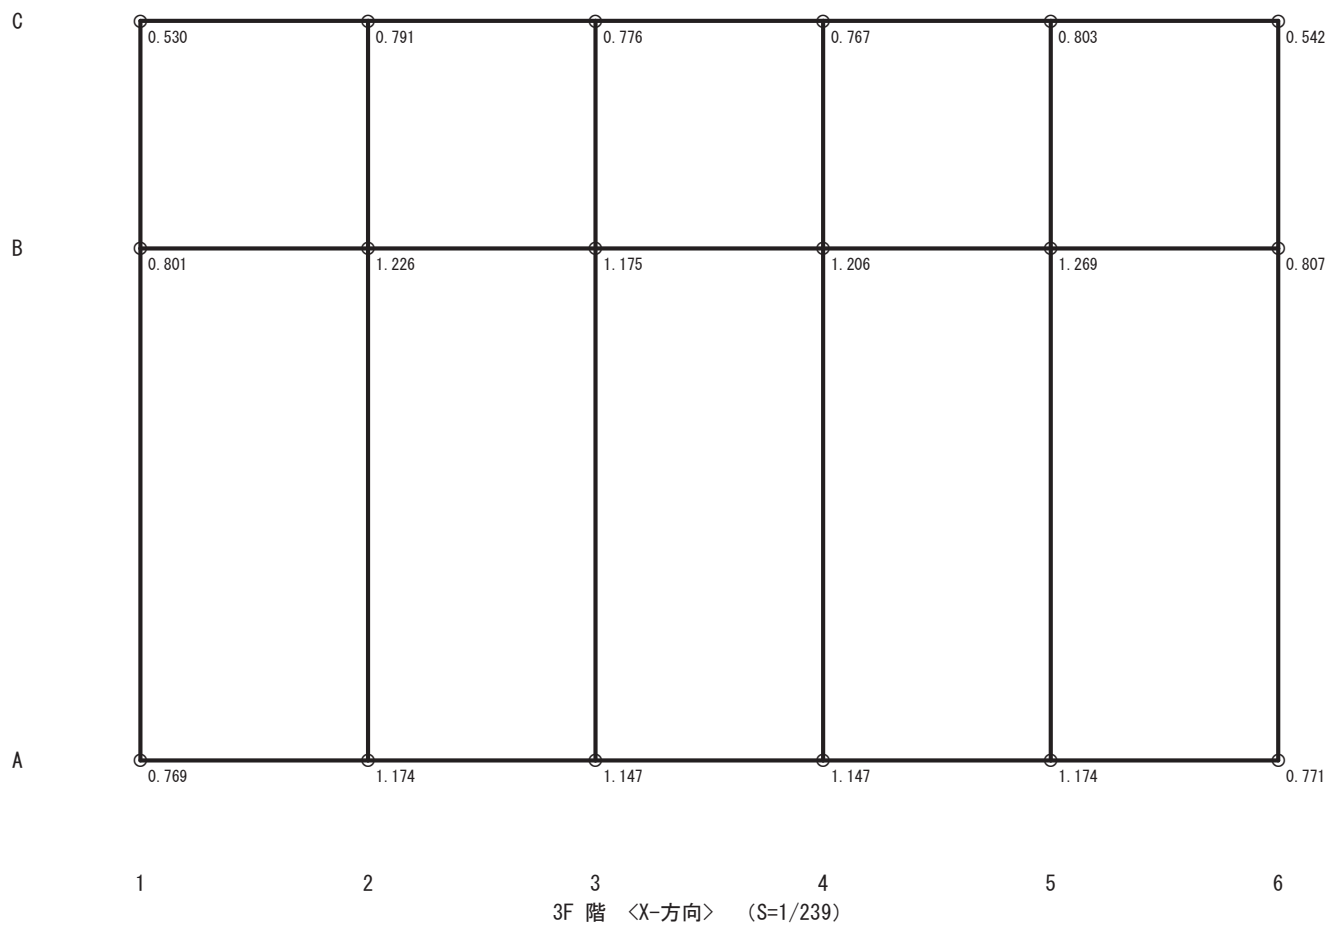


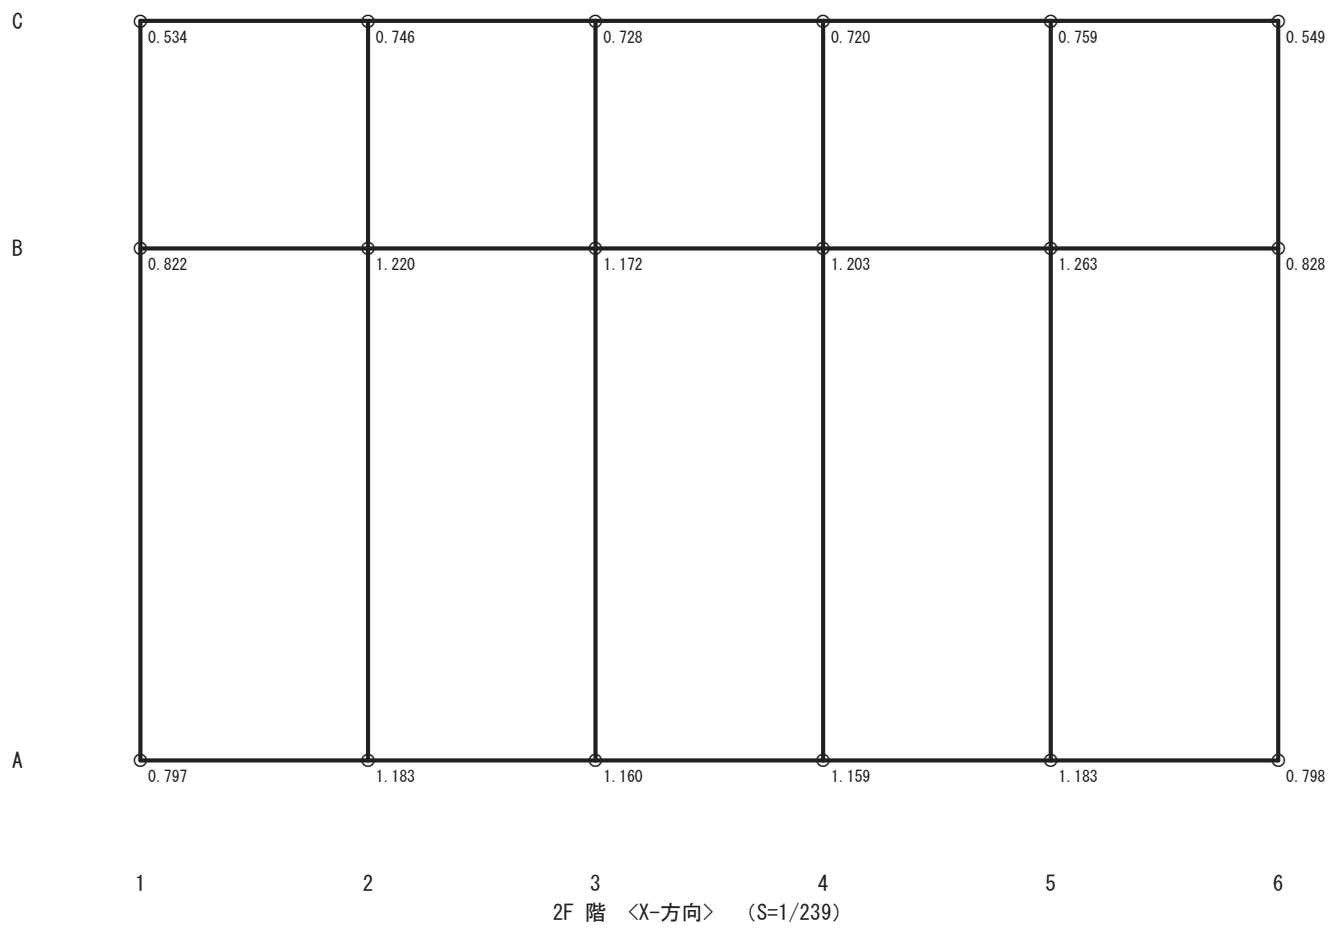


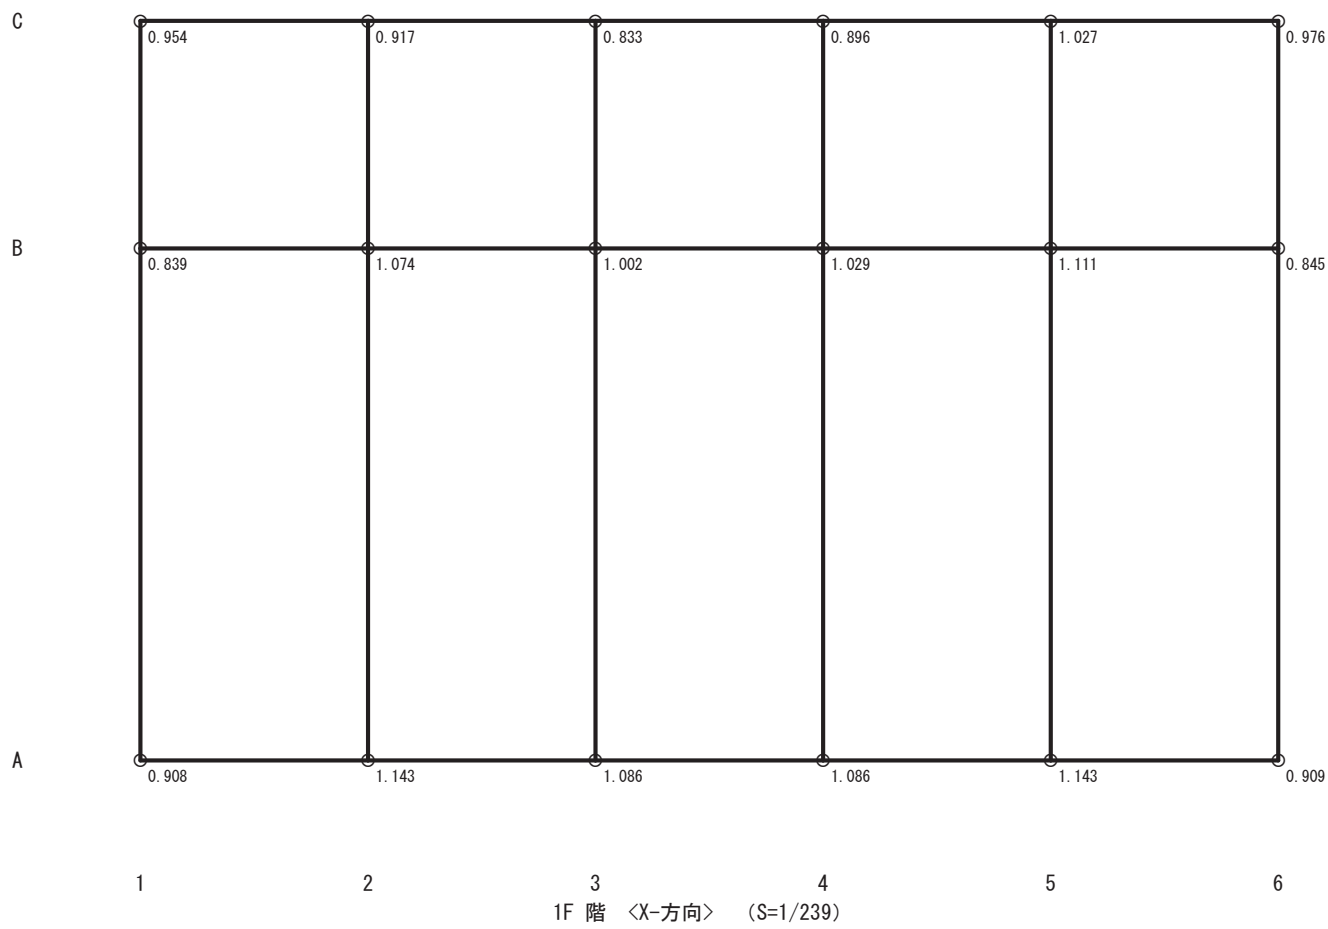


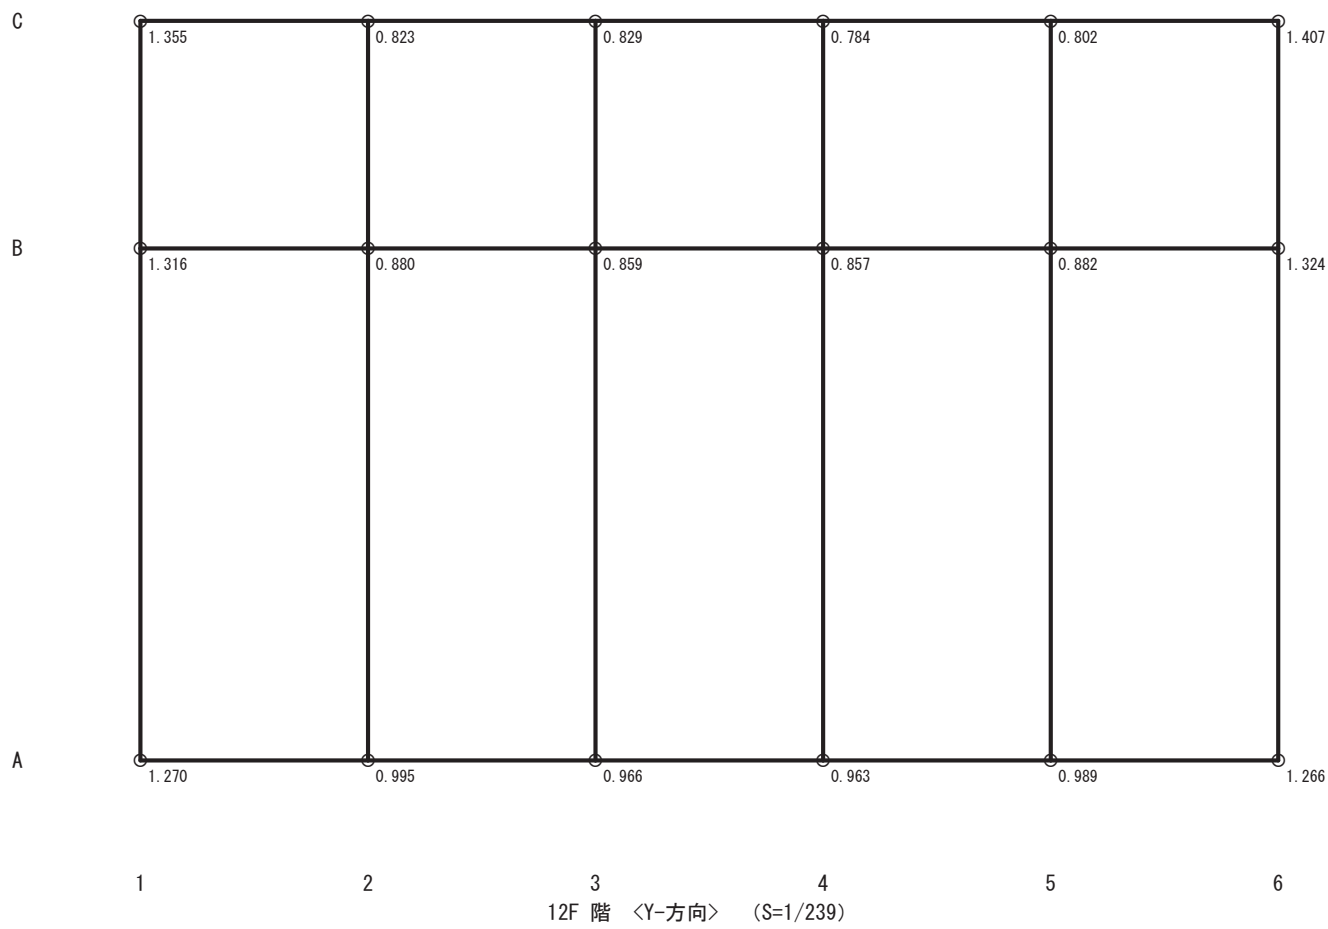


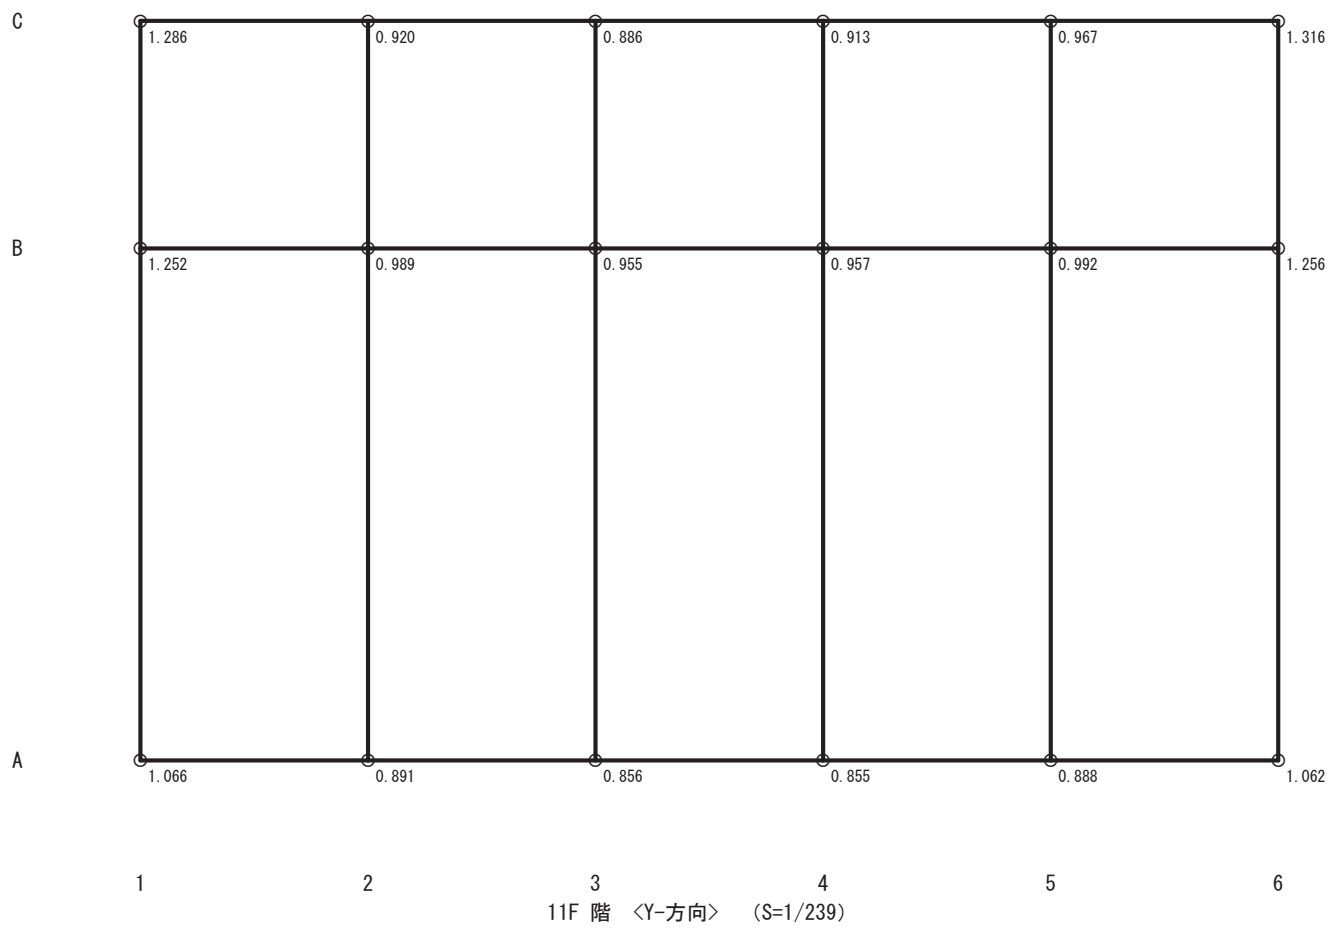


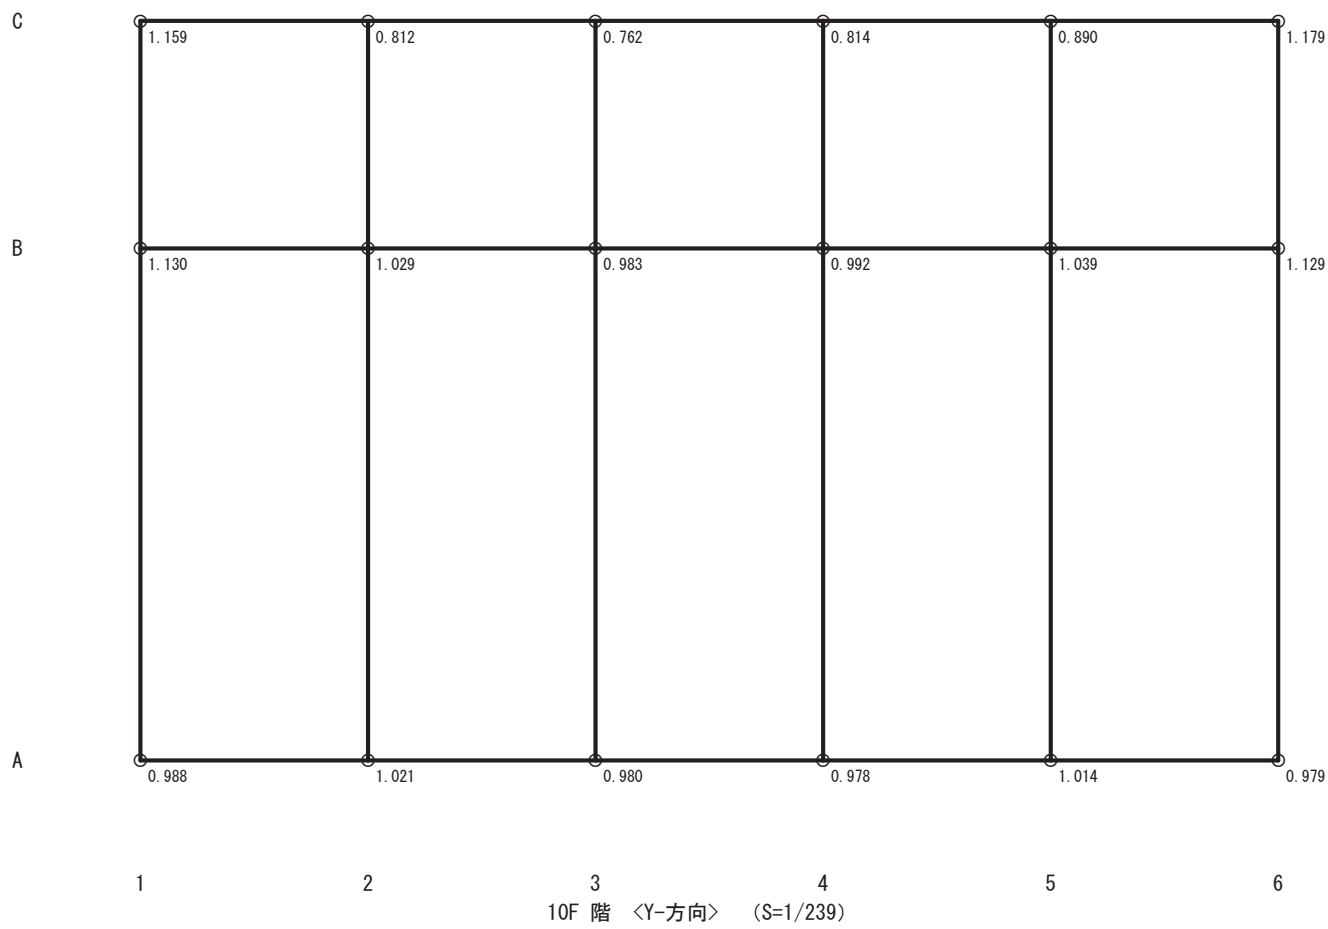


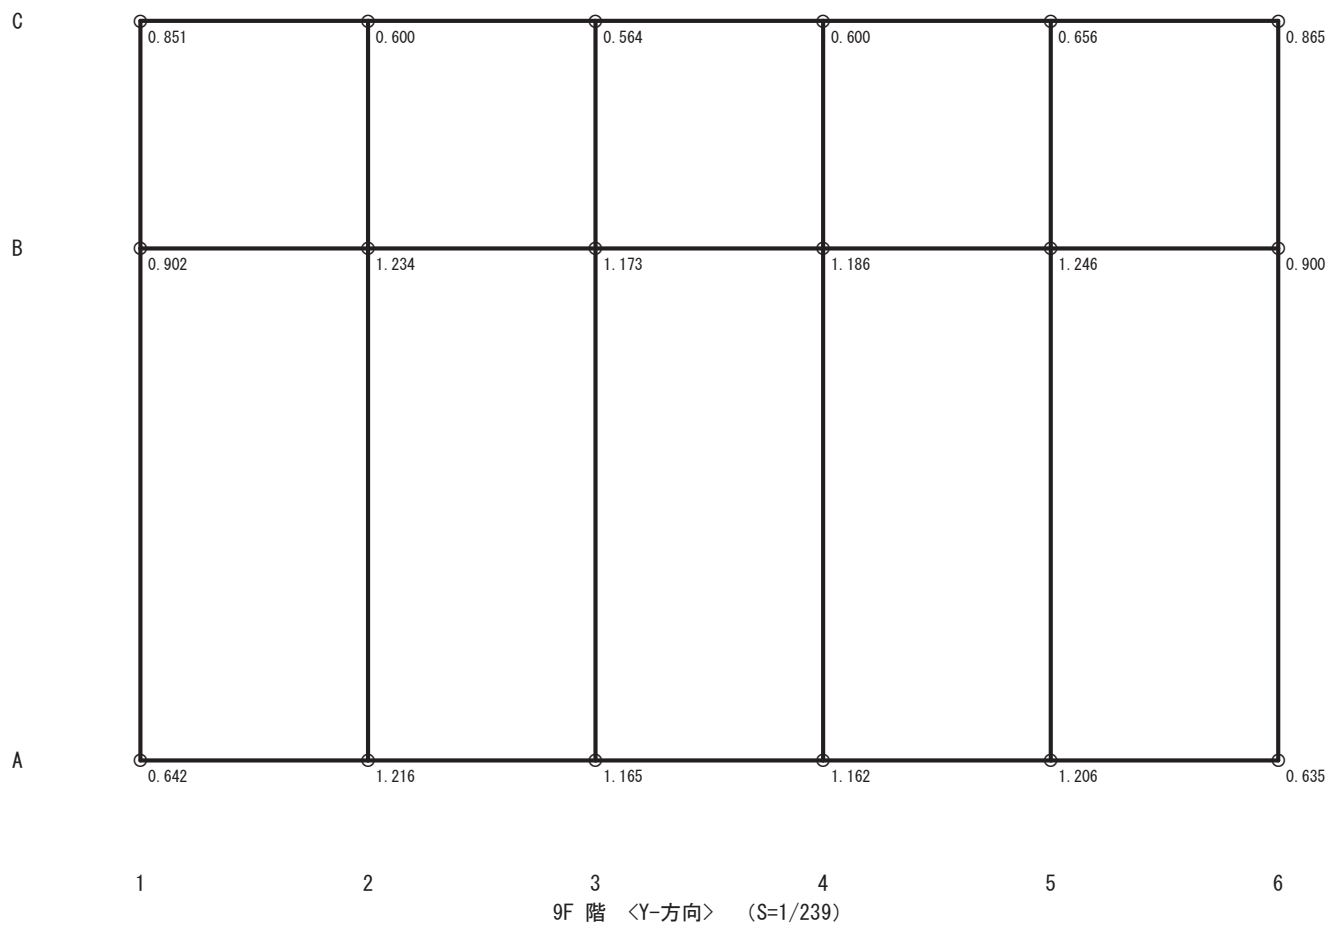


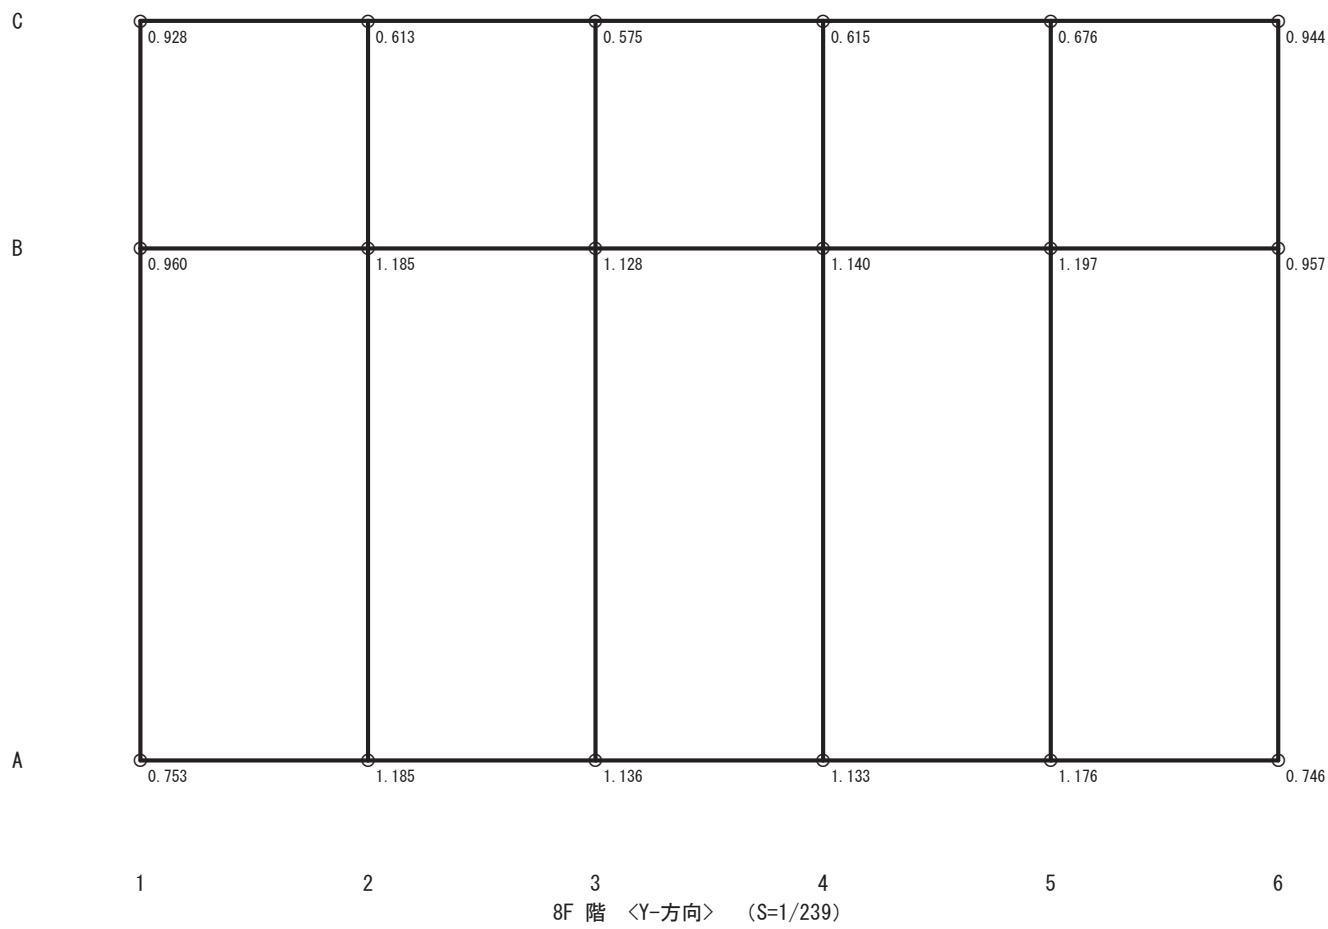


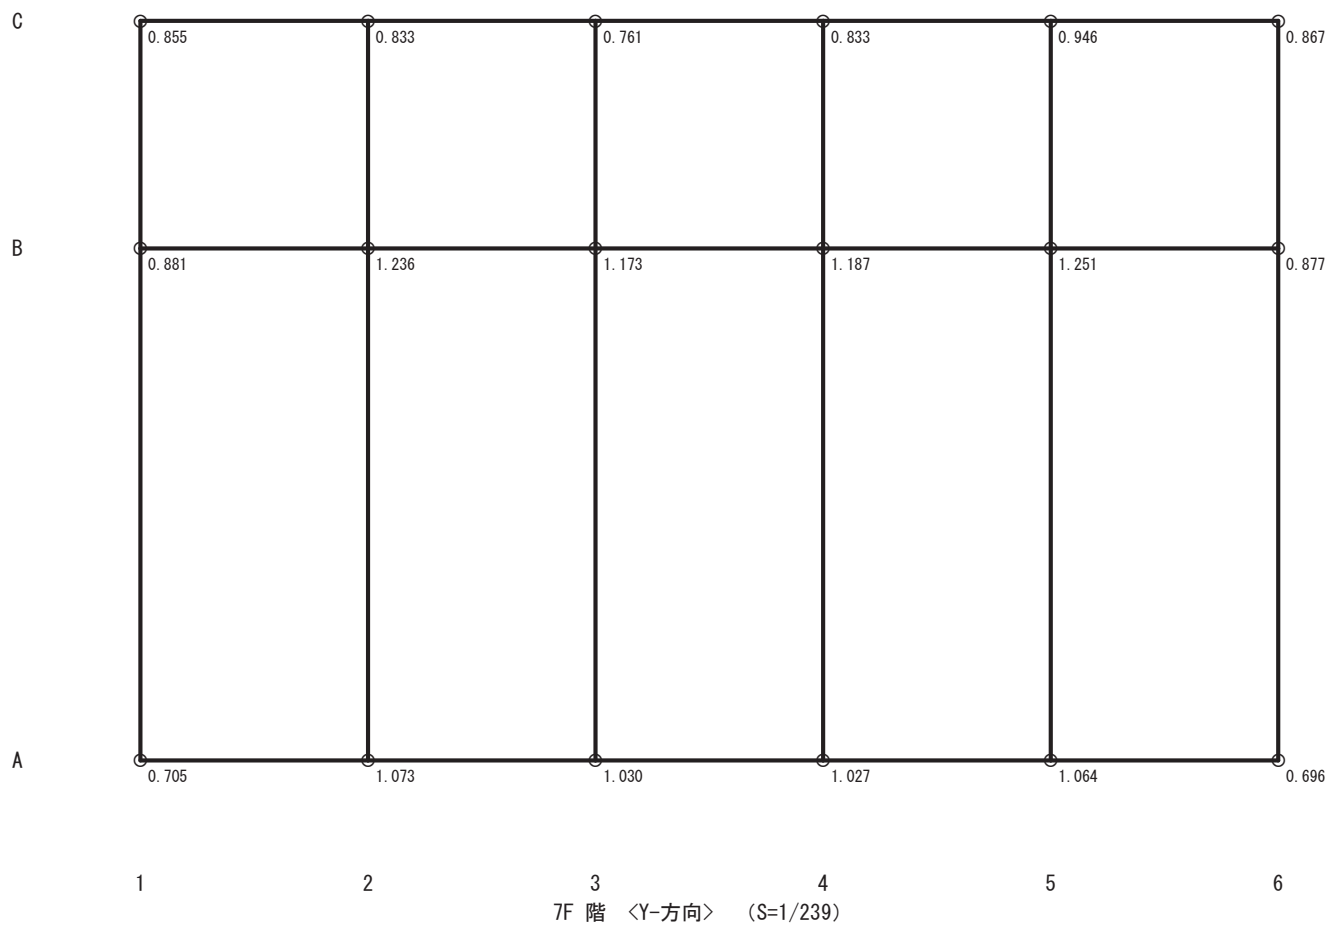


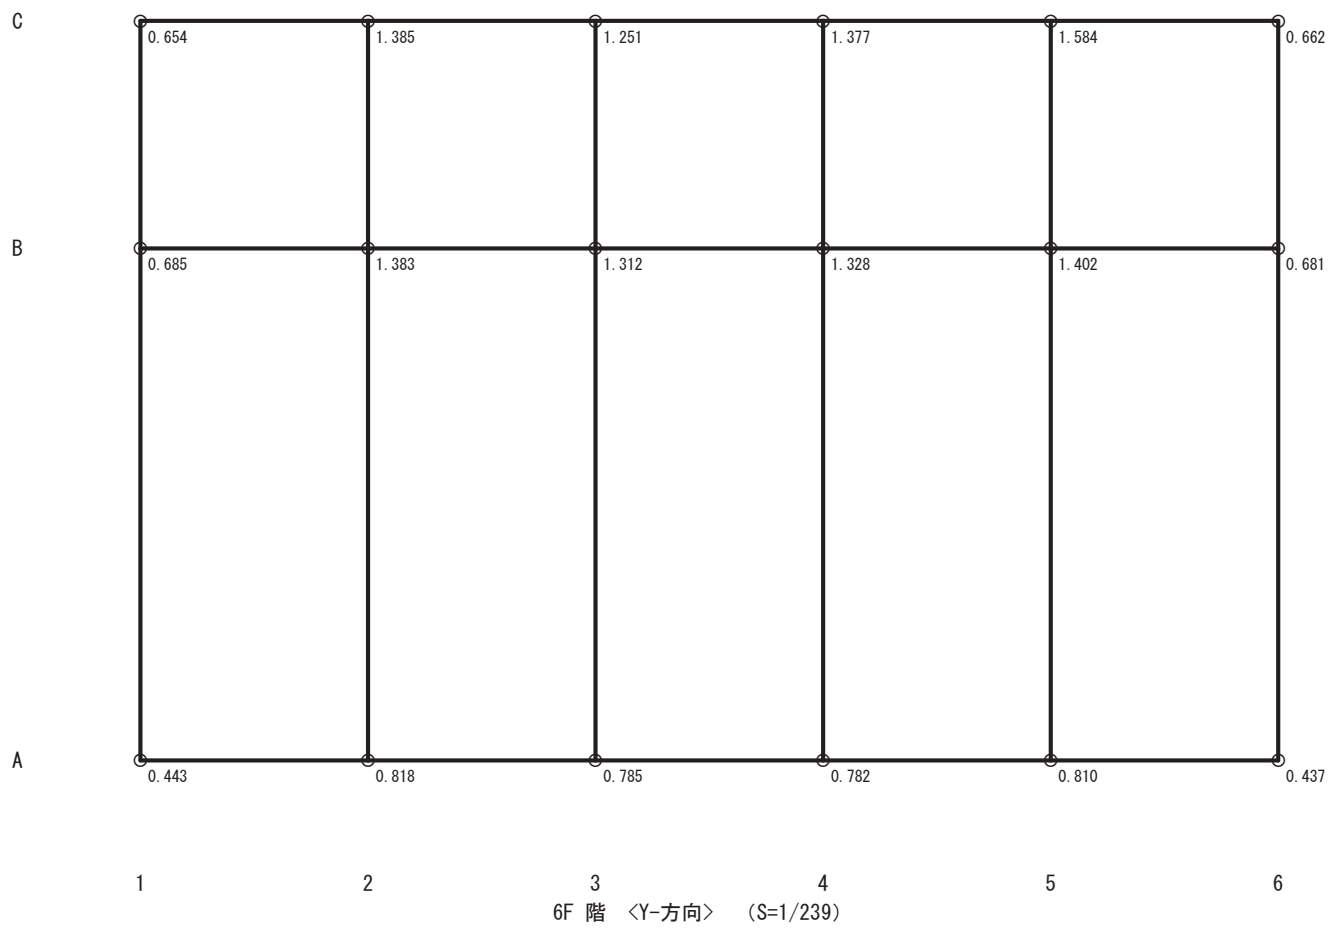


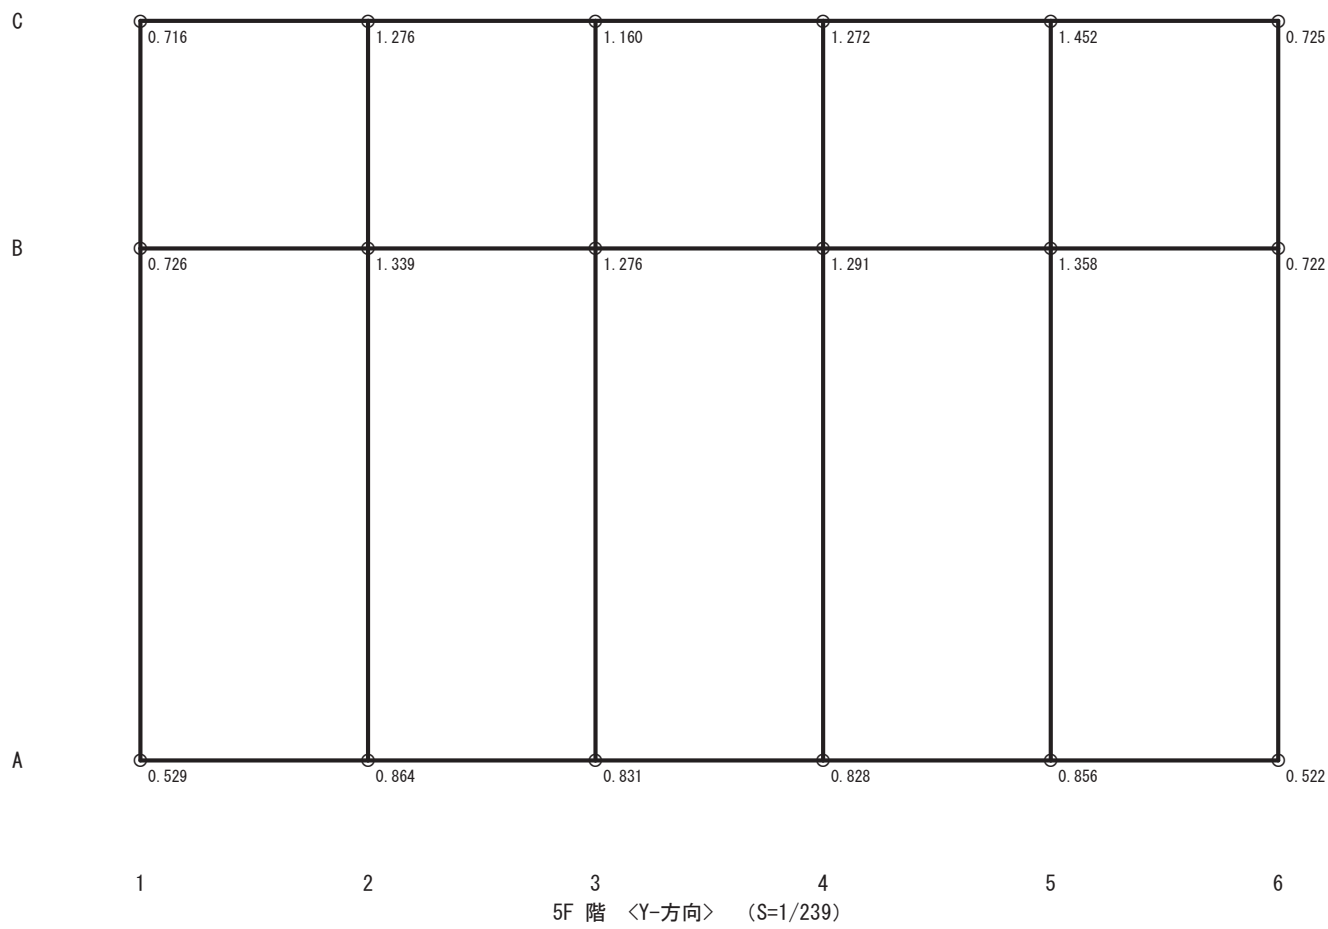

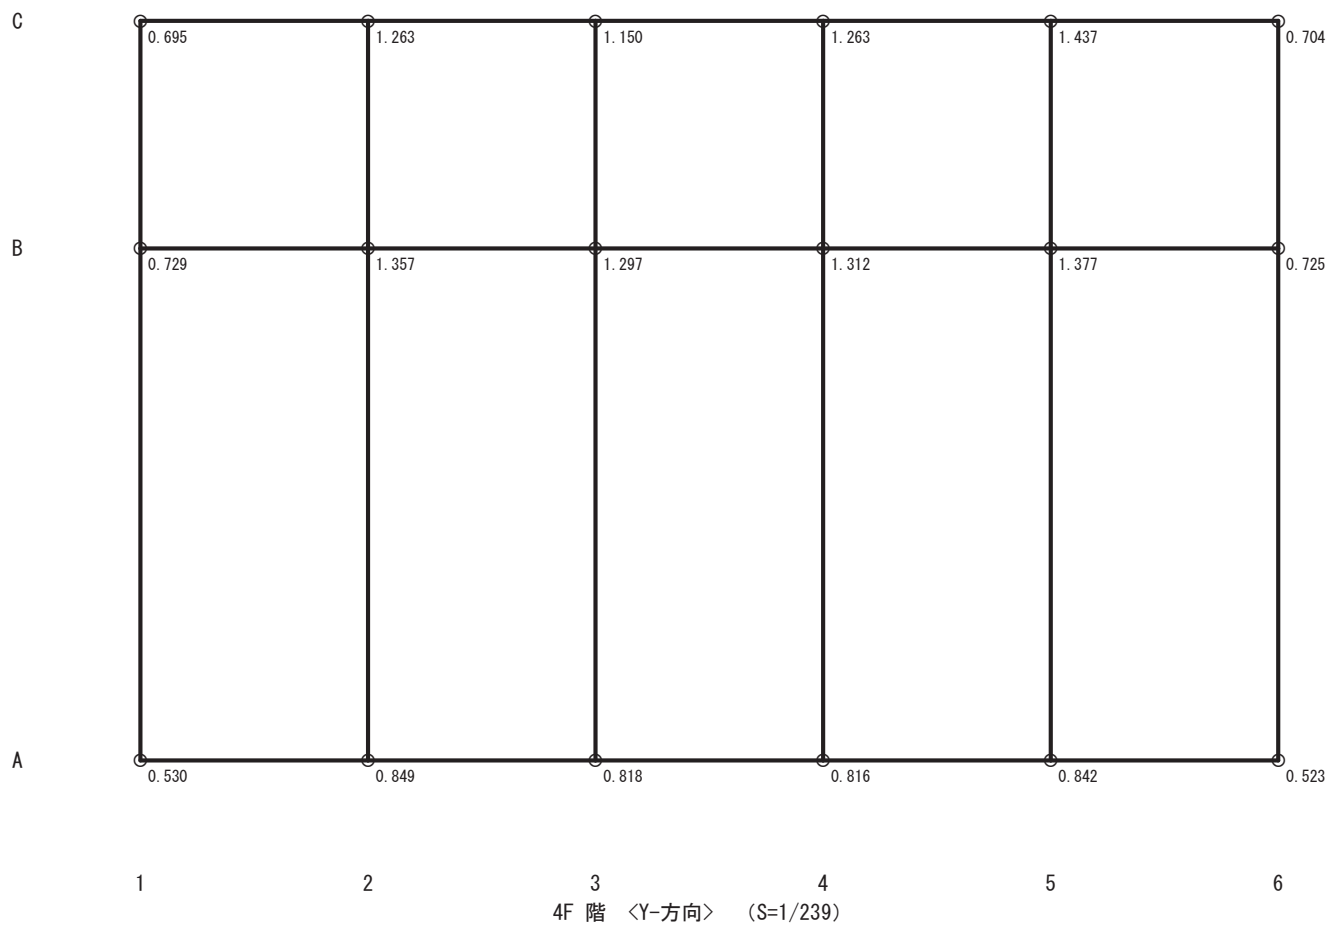

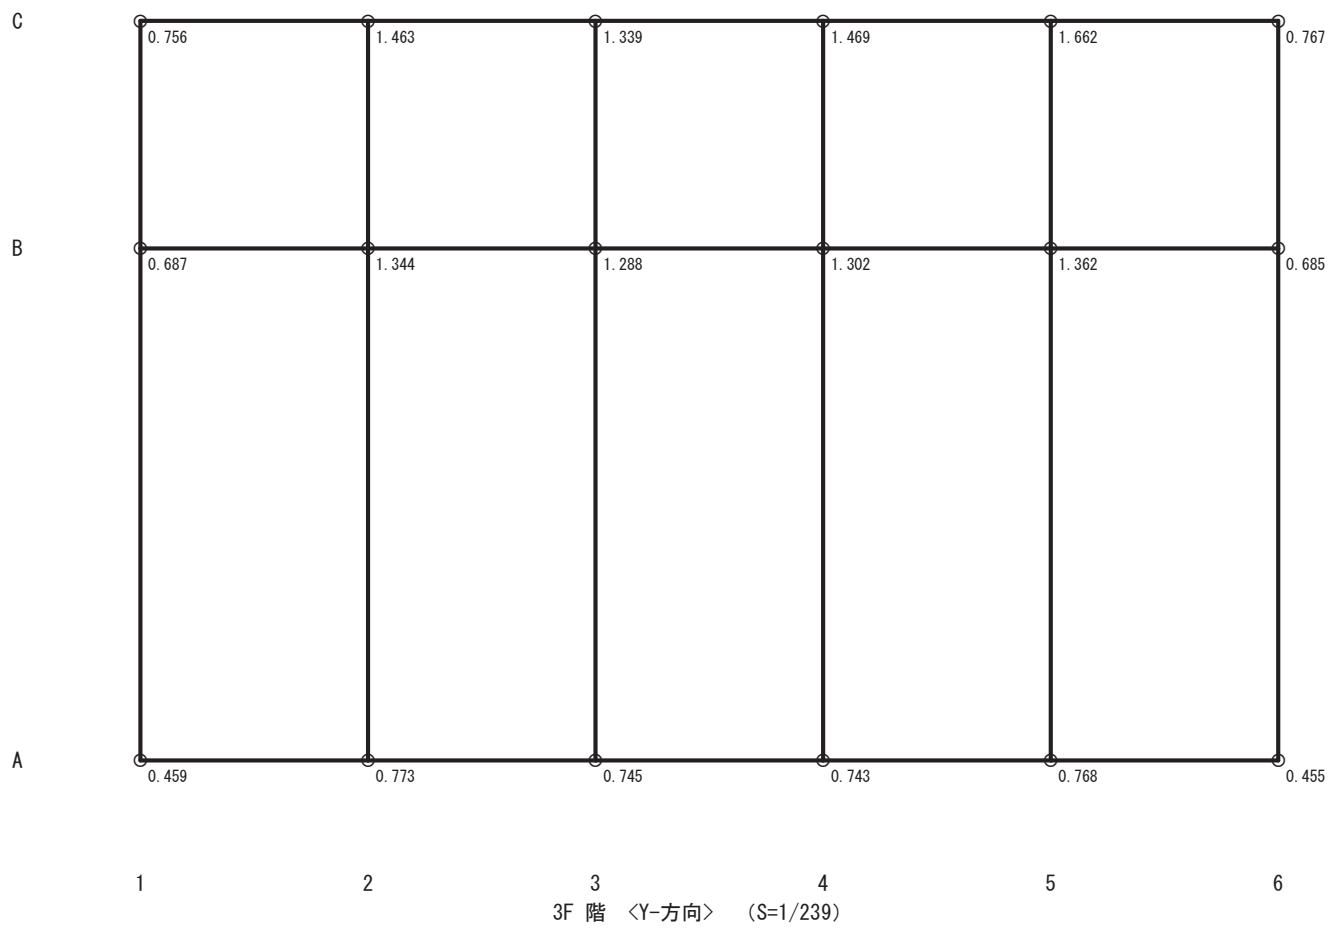


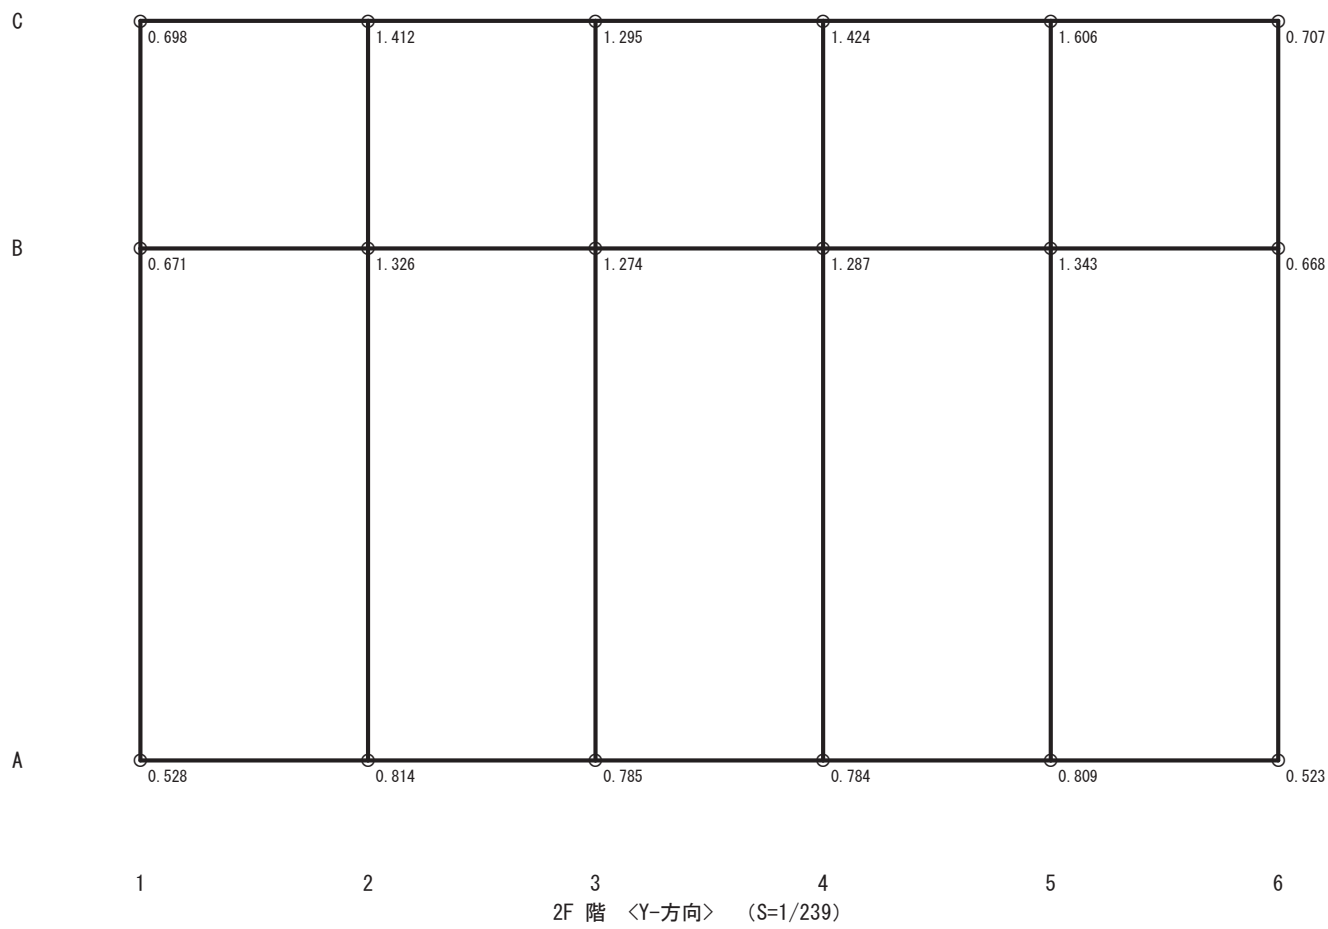


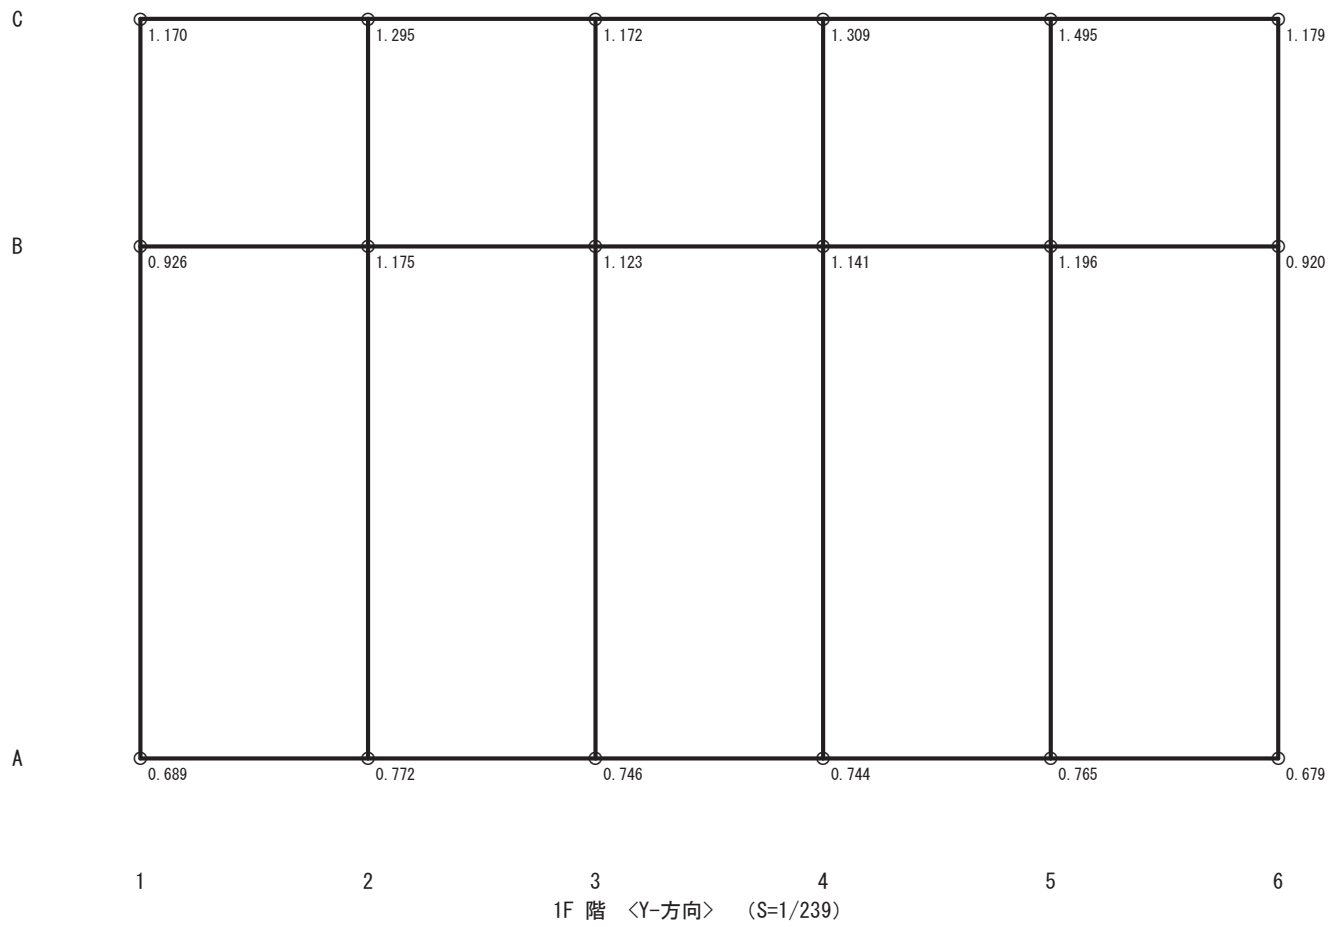


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

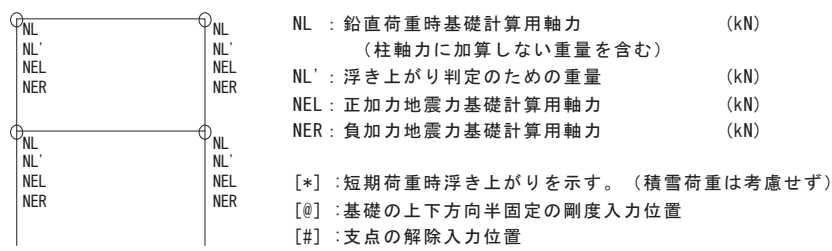

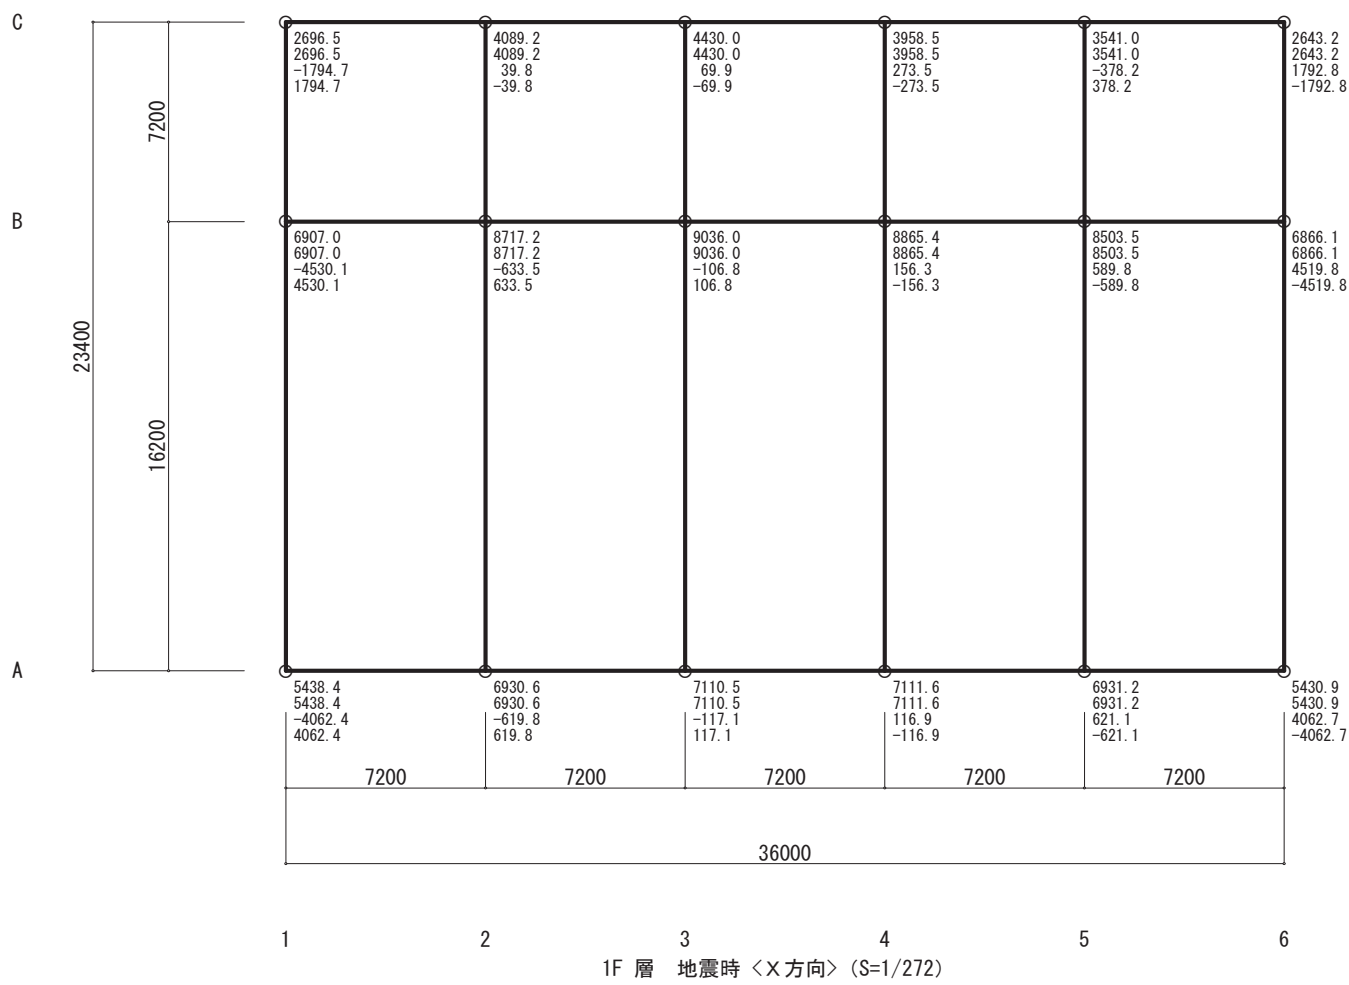

Σ = 109206. 8

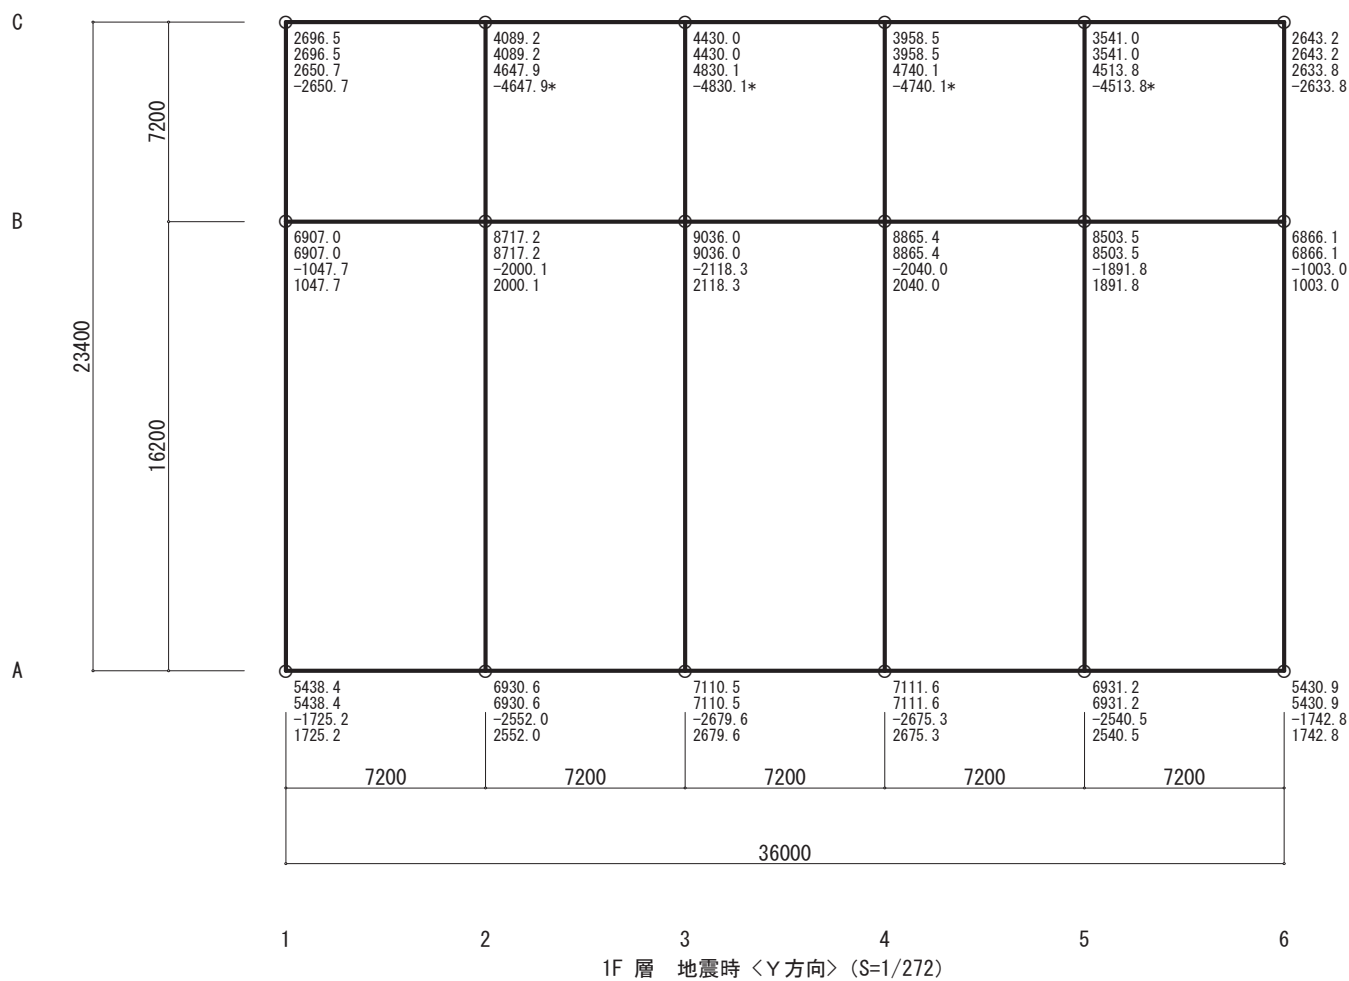

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL':浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL:正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER:負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*]:短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@]:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]:支点の解除入力位置

地震時 <X 方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2696. 53	4089. 23	4430. 03	3958. 48	3541. 01	2643. 16
	NL'	2696. 53	4089. 23	4430. 03	3958. 48	3541. 01	2643. 16
	NEL	-1794. 71	39. 83	69. 87	273. 45	-378. 21	1792. 83
	NER	1794. 71	-39. 83	-69. 87	-273. 45	378. 21	-1792. 83
B	NL	6907. 04	8717. 18	9035. 96	8865. 38	8503. 52	6866. 12
	NL'	6907. 04	8717. 18	9035. 96	8865. 38	8503. 52	6866. 12
	NEL	-4530. 12	-633. 48	-106. 82	156. 35	589. 79	4519. 85
	NER	4530. 12	633. 48	106. 82	-156. 35	-589. 79	-4519. 85
A	NL	5438. 41	6930. 64	7110. 49	7111. 57	6931. 16	5430. 89
	NL'	5438. 41	6930. 64	7110. 49	7111. 57	6931. 16	5430. 89
	NEL	-4062. 45	-619. 79	-117. 12	116. 91	621. 14	4062. 67
	NER	4062. 45	619. 79	117. 12	-116. 91	-621. 14	-4062. 67

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2696.53	4089.23	4430.03	3958.48	3541.01	2643.16
	NL'	2696.53	4089.23	4430.03	3958.48	3541.01	2643.16
	NEL	2650.75	4647.94	4830.10	4740.13	4513.76	2633.77
	NER	-2650.75	-4647.94*	-4830.10*	-4740.13*	-4513.76*	-2633.77
B	NL	6907.04	8717.18	9035.96	8865.38	8503.52	6866.12
	NL'	6907.04	8717.18	9035.96	8865.38	8503.52	6866.12
	NEL	-1047.69	-2000.14	-2118.29	-2040.03	-1891.83	-1003.01
	NER	1047.69	2000.14	2118.29	2040.03	1891.83	1003.01
A	NL	5438.41	6930.64	7110.49	7111.57	6931.16	5430.89
	NL'	5438.41	6930.64	7110.49	7111.57	6931.16	5430.89
	NEL	-1725.19	-2552.00	-2679.61	-2675.35	-2540.54	-1742.76
	NER	1725.19	2552.00	2679.61	2675.35	2540.54	1742.76

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.8615	400.0	1/ 464	356	1.303	1.000
11F	1.2688	400.0	1/ 315		0.885	1.000
10F	1.5121	400.0	1/ 265		0.742	1.000
9F	1.3286	400.0	1/ 301		0.845	1.000
8F	1.4600	400.0	1/ 274		0.769	1.000
7F	1.4488	400.0	1/ 276		0.775	1.000
6F	1.1417	400.0	1/ 350		0.983	1.000
5F	1.1707	400.0	1/ 342		0.959	1.000
4F	1.1484	400.0	1/ 348		0.978	1.000
3F	1.0584	400.0	1/ 378		1.061	1.000
2F	1.0189	400.0	1/ 393		1.102	1.000
1F	0.7020	400.0	1/ 570		1.599	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	1.0920	400.0	1/ 366	280	1.310	1.000
11F	1.5799	400.0	1/ 253		0.906	1.000
10F	1.8165	400.0	1/ 220		0.788	1.000
9F	1.5727	400.0	1/ 254		0.910	1.000
8F	1.7124	400.0	1/ 234		0.836	1.000
7F	1.7310	400.0	1/ 231		0.827	1.000
6F	1.4786	400.0	1/ 271		0.968	1.000
5F	1.5126	400.0	1/ 264		0.946	1.000
4F	1.5413	400.0	1/ 260		0.928	1.000
3F	1.4870	400.0	1/ 269		0.962	1.000
2F	1.3933	400.0	1/ 287		1.027	1.000
1F	0.8994	400.0	1/ 445		1.591	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	1178. 5	1115. 7	62. 8	1433. 7	0. 044	1. 000
11F	1183. 8	1091. 2	92. 6	1433. 8	0. 065	1. 000
10F	1183. 7	1102. 4	81. 3	1435. 9	0. 057	1. 000
9F	1183. 3	1133. 3	50. 0	1386. 7	0. 036	1. 000
8F	1183. 3	1126. 3	57. 0	1409. 4	0. 040	1. 000
7F	1183. 0	1094. 7	88. 3	1383. 4	0. 064	1. 000
6F	1183. 8	1047. 2	136. 6	1291. 2	0. 106	1. 000
5F	1184. 5	1048. 7	135. 9	1309. 1	0. 104	1. 000
4F	1184. 9	1030. 2	154. 7	1290. 8	0. 120	1. 000
3F	1185. 2	1033. 6	151. 6	1269. 7	0. 119	1. 000
2F	1185. 6	1026. 5	159. 0	1278. 1	0. 124	1. 000
1F	1186. 3	1088. 7	97. 6	1374. 9	0. 071	1. 000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1800. 0	1800. 8	0. 8	1615. 4	0. 001	1. 000
11F	1792. 6	1797. 6	5. 1	1600. 4	0. 003	1. 000
10F	1789. 9	1797. 6	7. 7	1574. 1	0. 005	1. 000
9F	1788. 6	1797. 0	8. 5	1509. 3	0. 006	1. 000
8F	1787. 8	1797. 1	9. 4	1526. 9	0. 006	1. 000
7F	1787. 3	1797. 4	10. 2	1512. 7	0. 007	1. 000
6F	1786. 9	1797. 1	10. 2	1469. 4	0. 007	1. 000
5F	1786. 7	1796. 9	10. 2	1488. 7	0. 007	1. 000
4F	1786. 5	1796. 7	10. 3	1495. 6	0. 007	1. 000
3F	1786. 3	1796. 3	9. 9	1505. 4	0. 007	1. 000
2F	1786. 2	1796. 2	9. 9	1494. 2	0. 007	1. 000
1F	1786. 2	1797. 7	11. 5	1557. 0	0. 007	1. 000


A-3. 8 重心・剛心図


A-3. 8. 1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負とも同じ

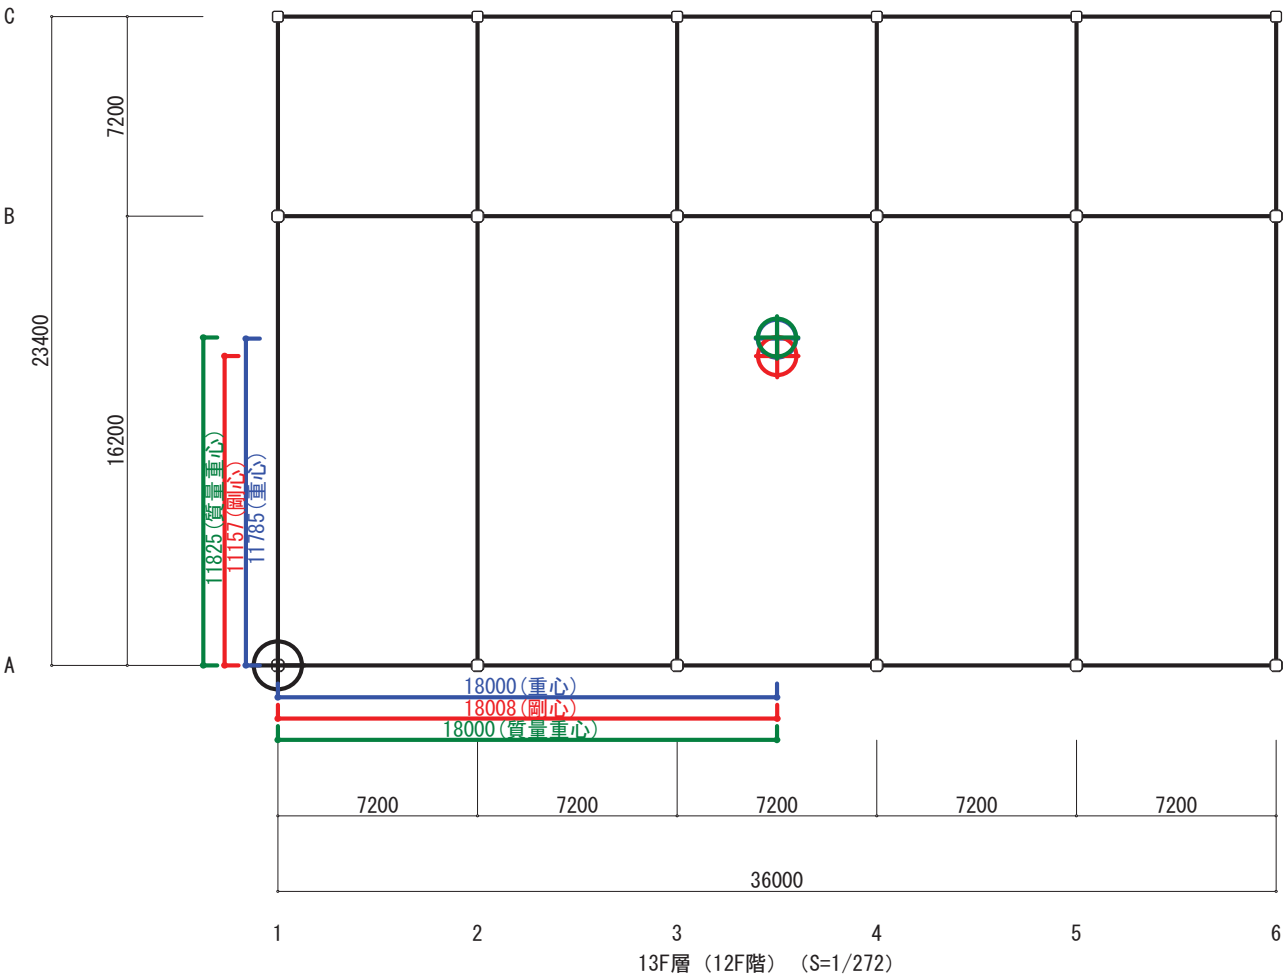


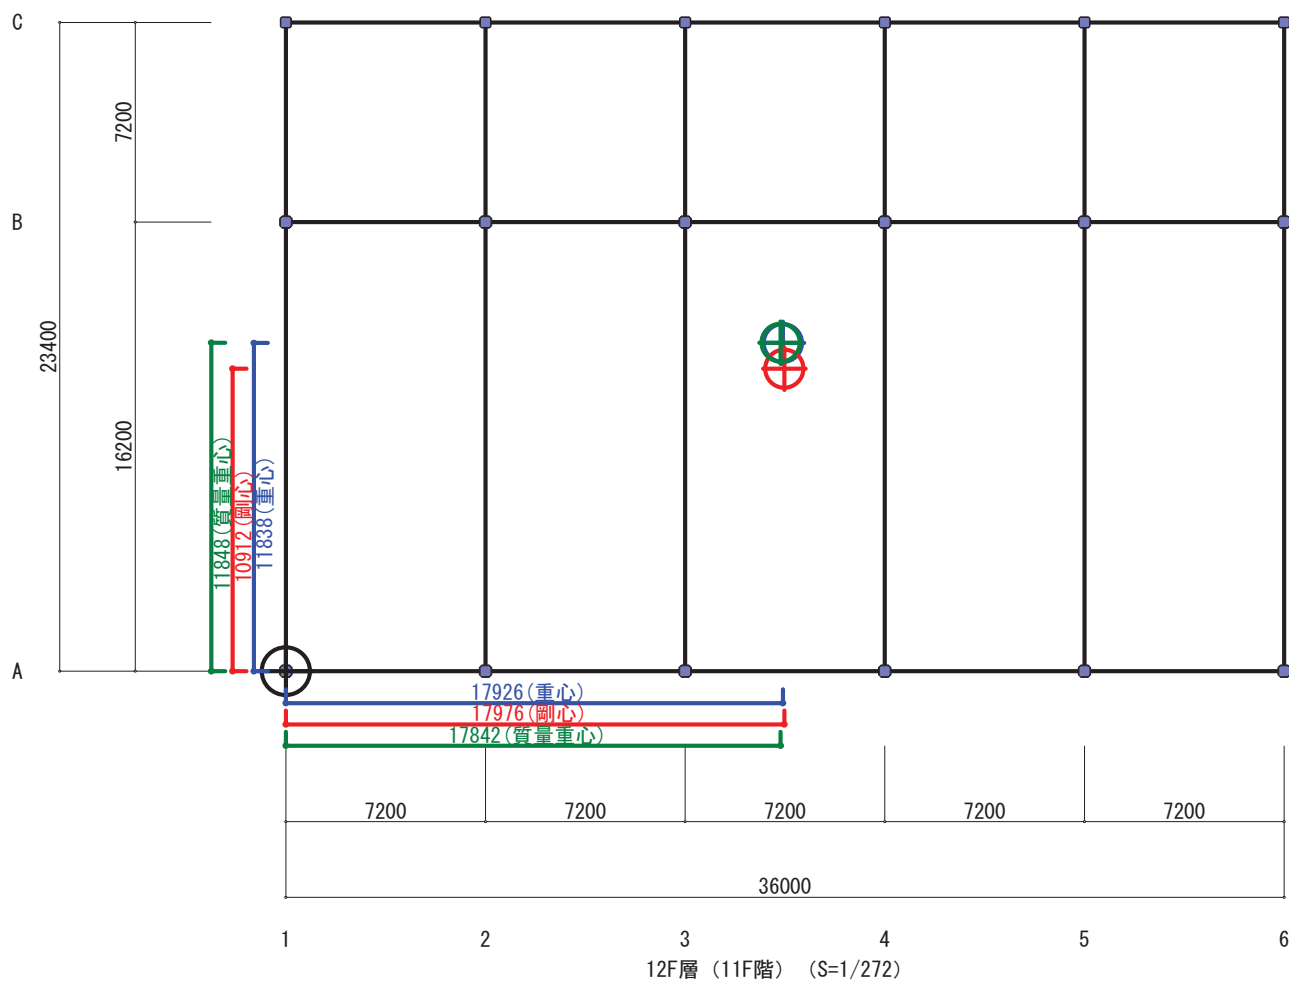


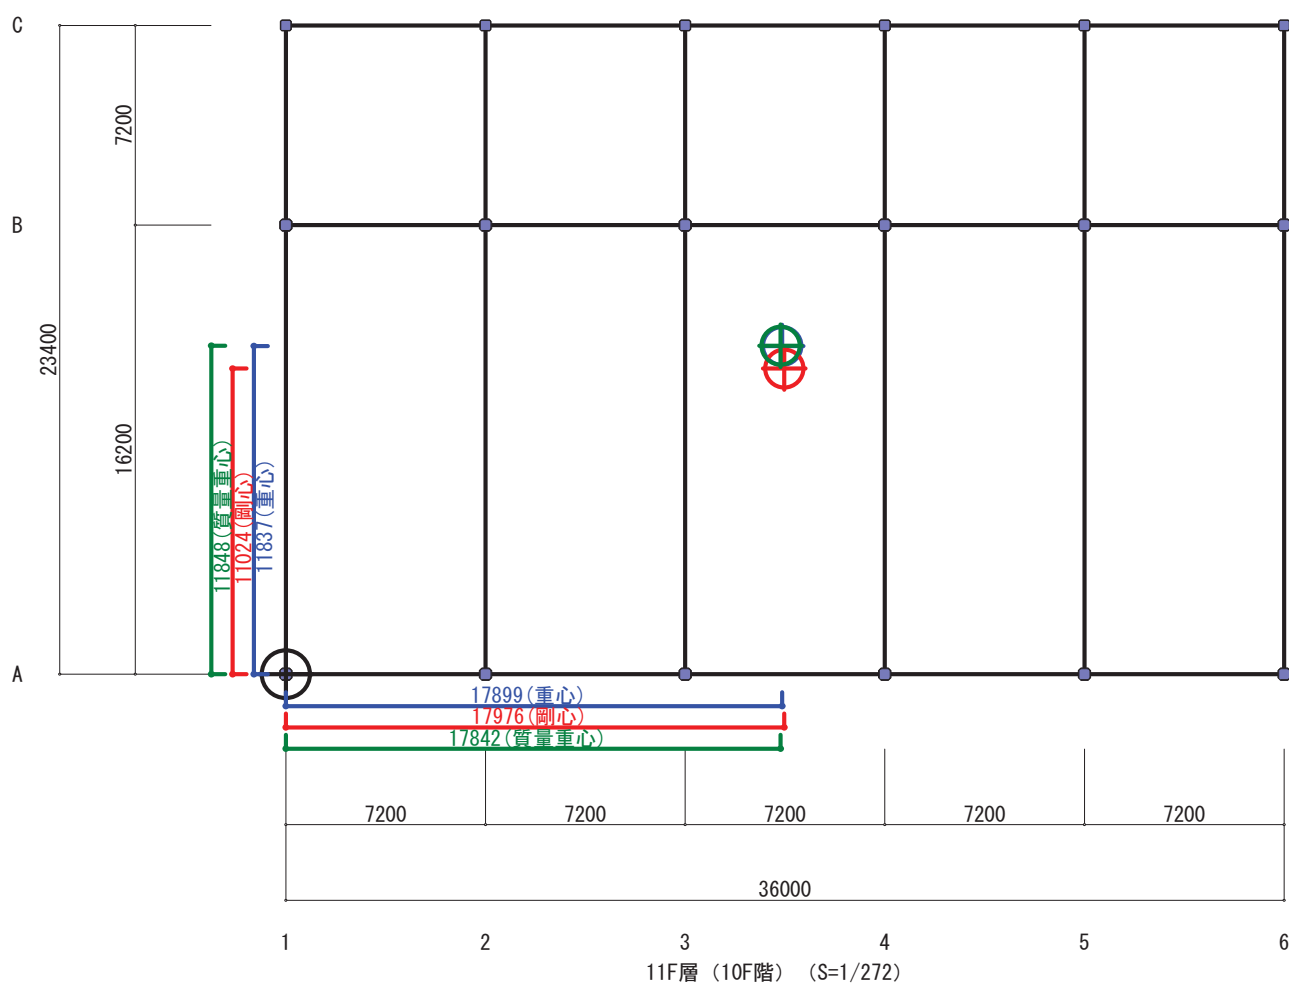


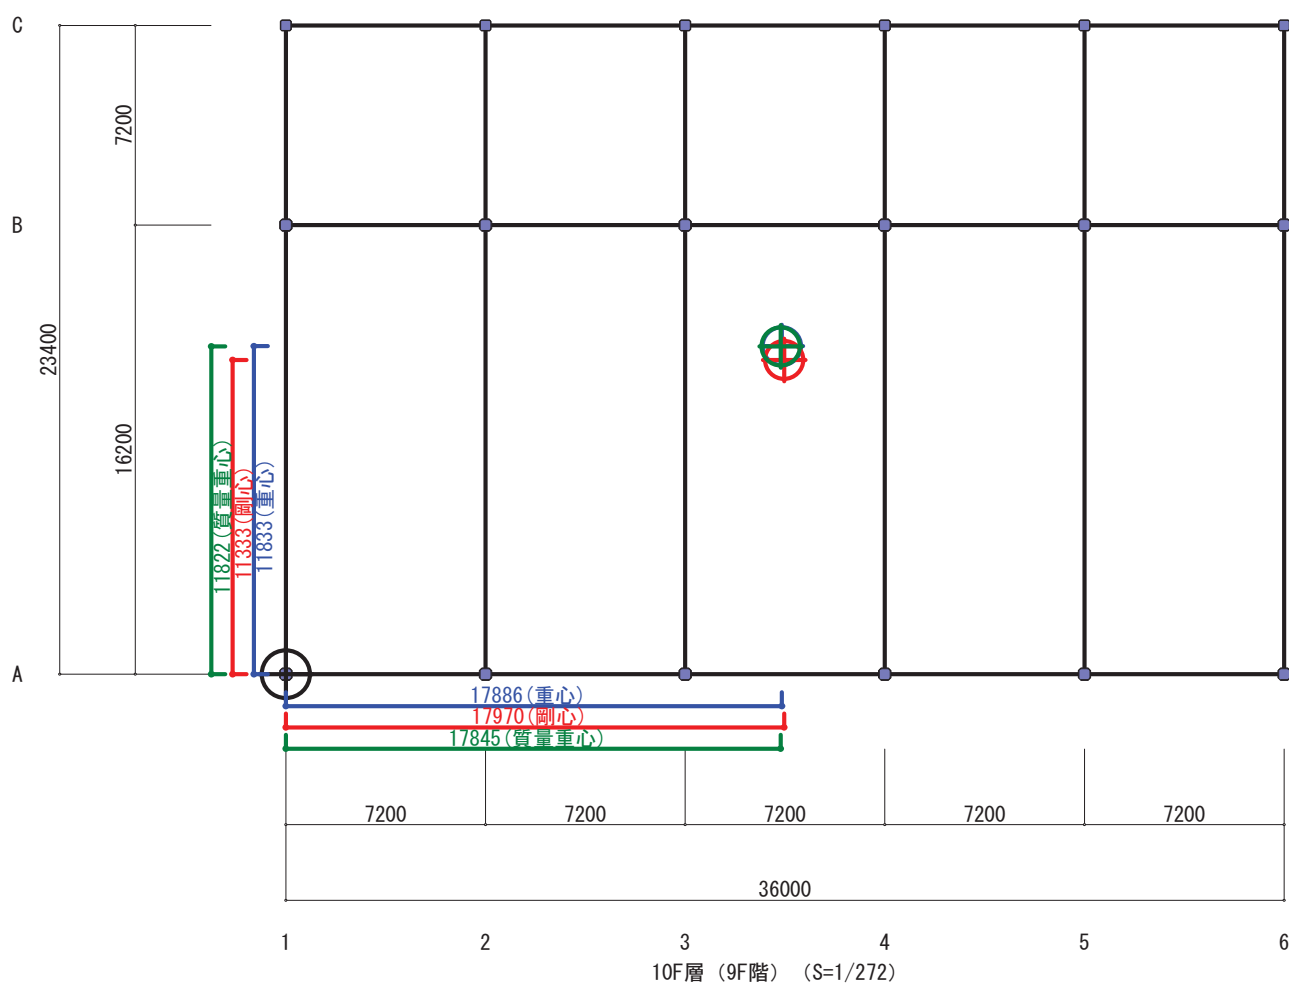


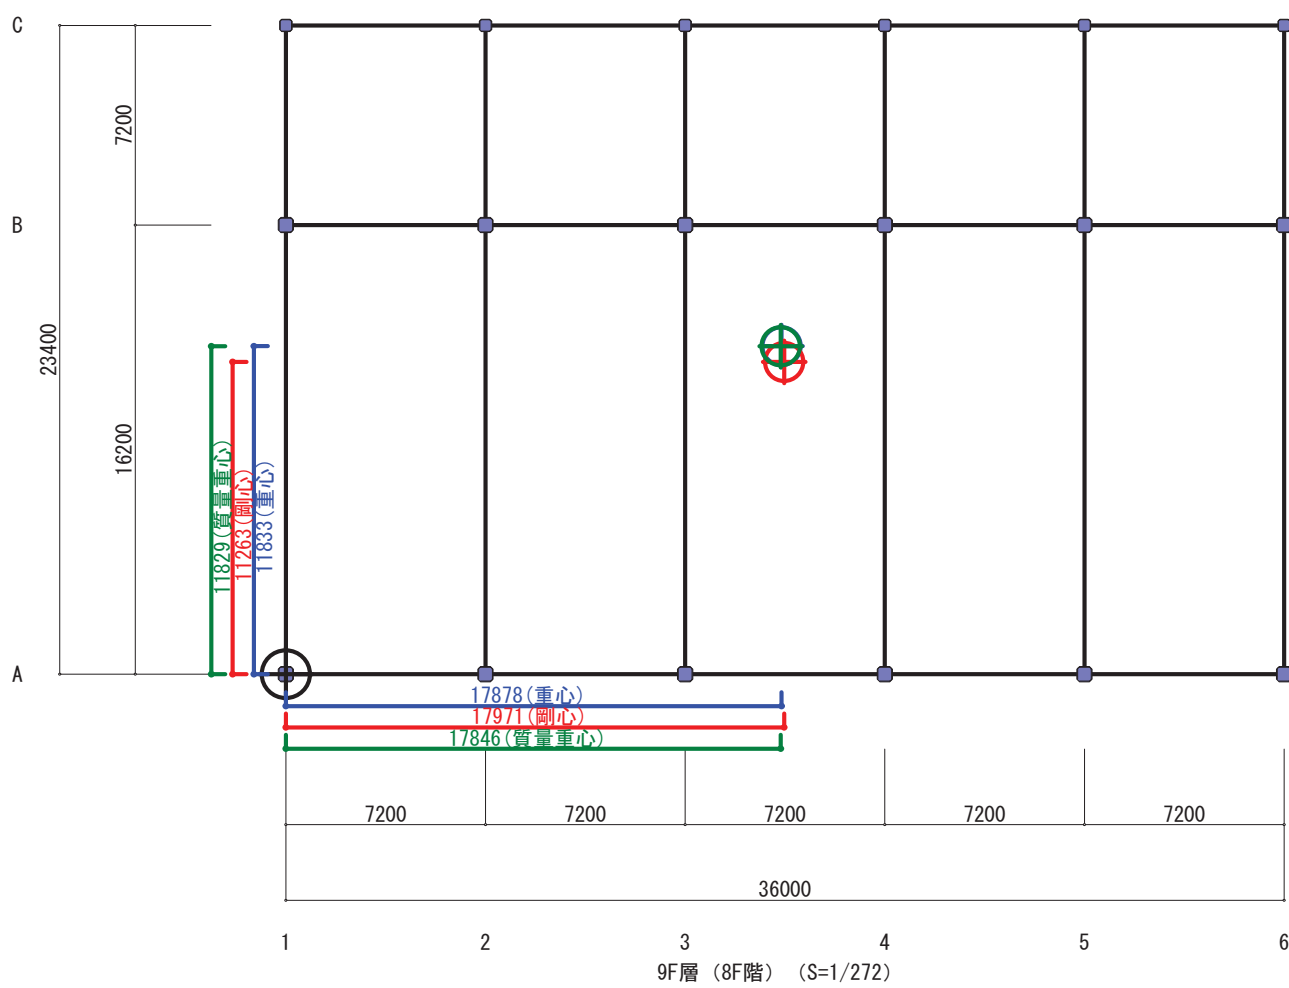


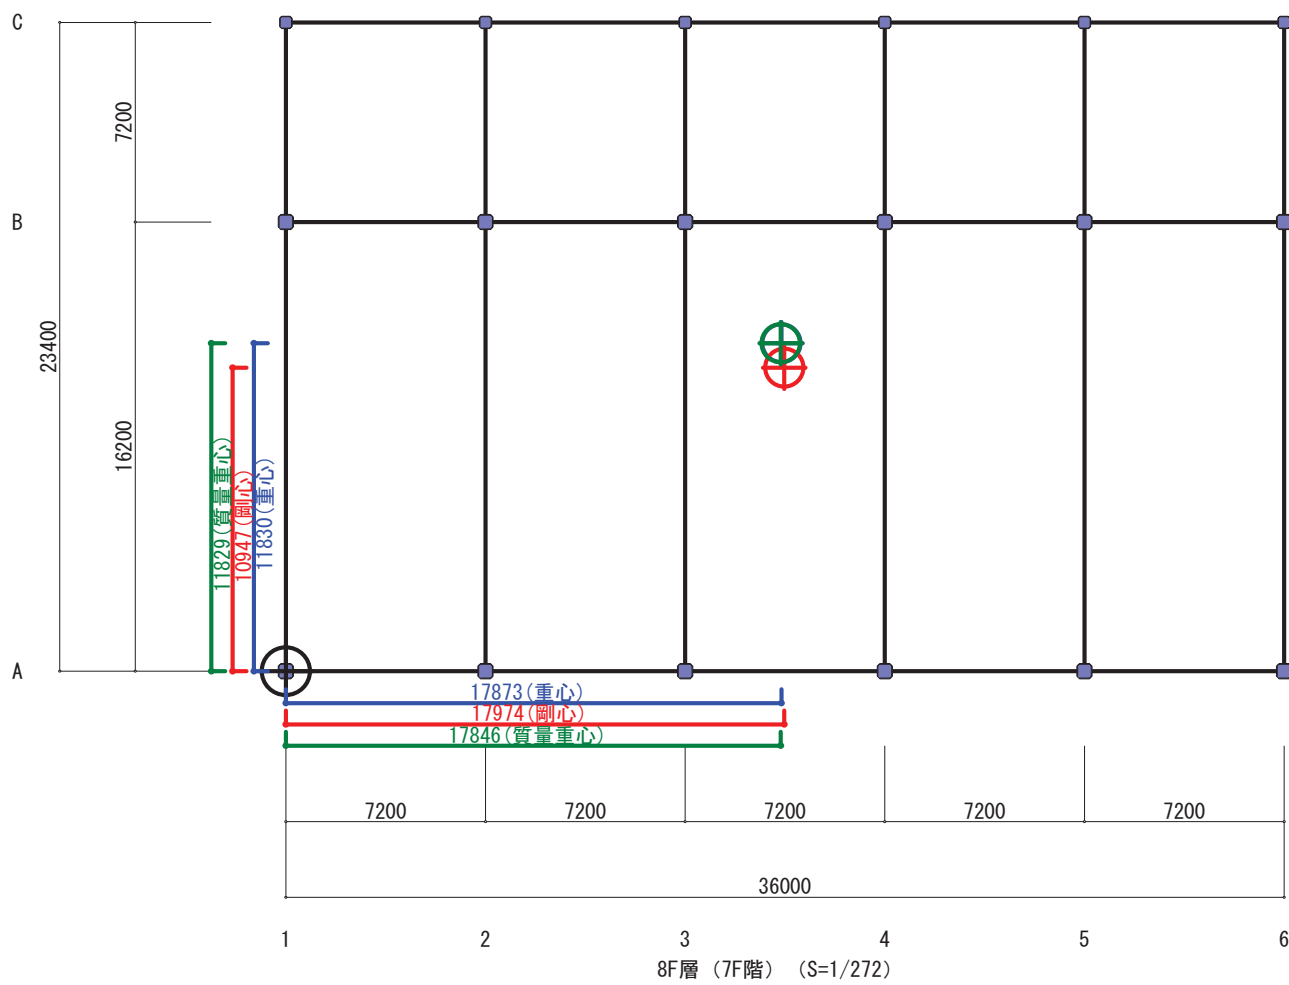


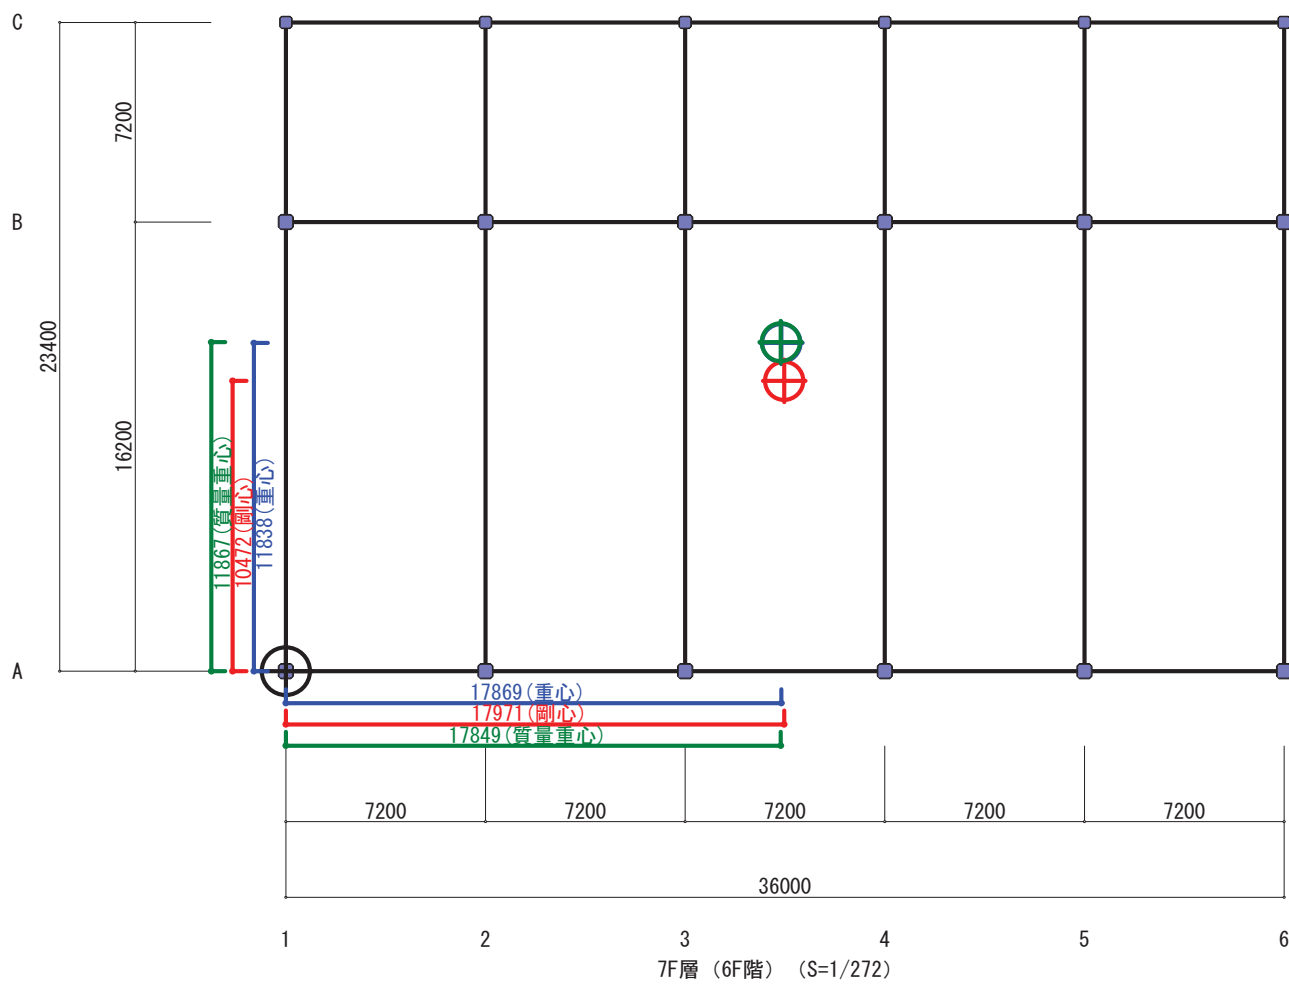


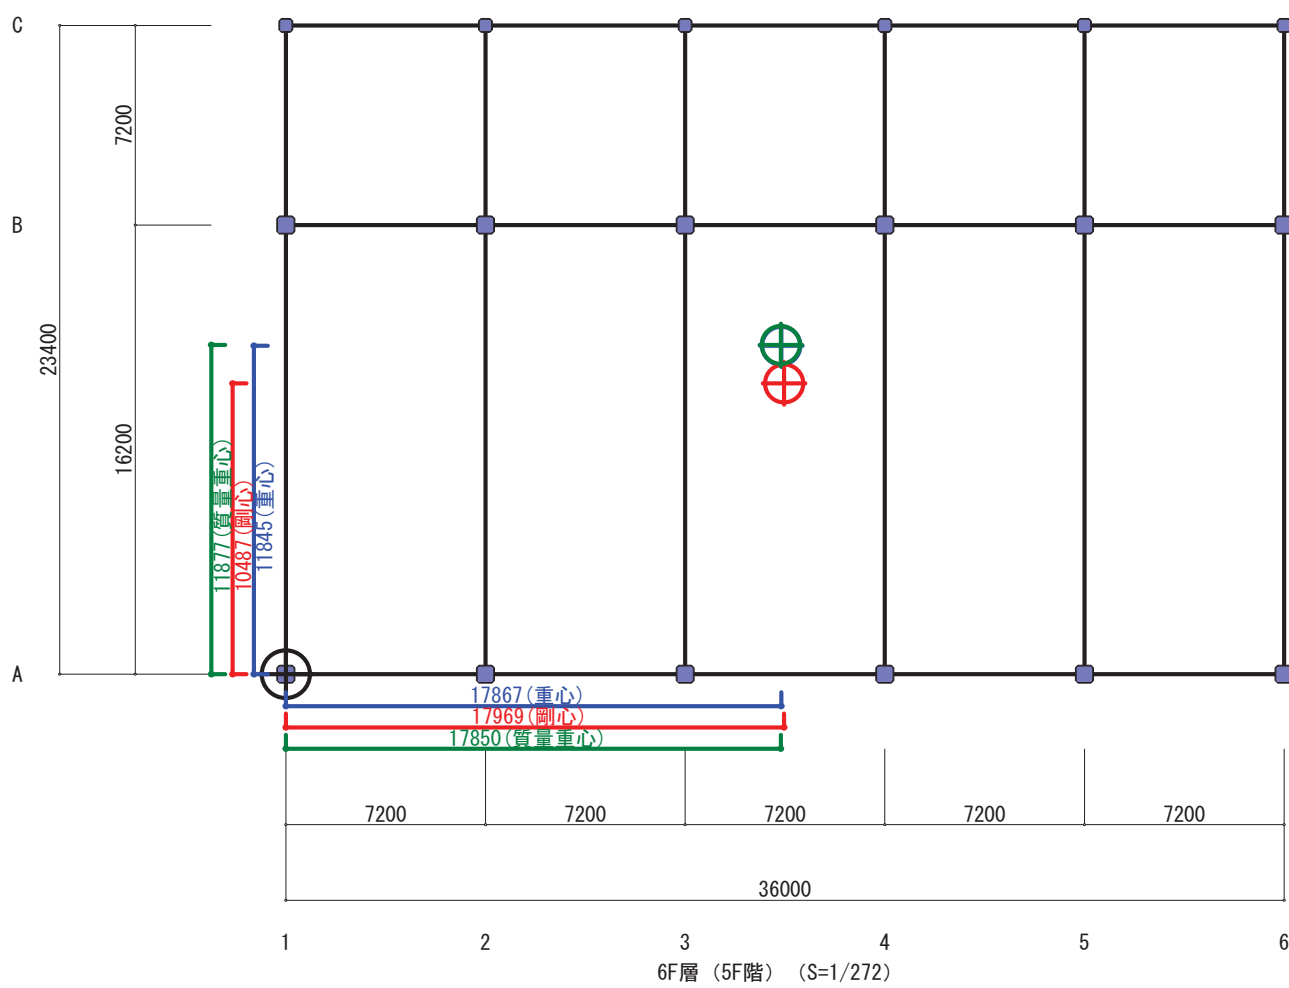

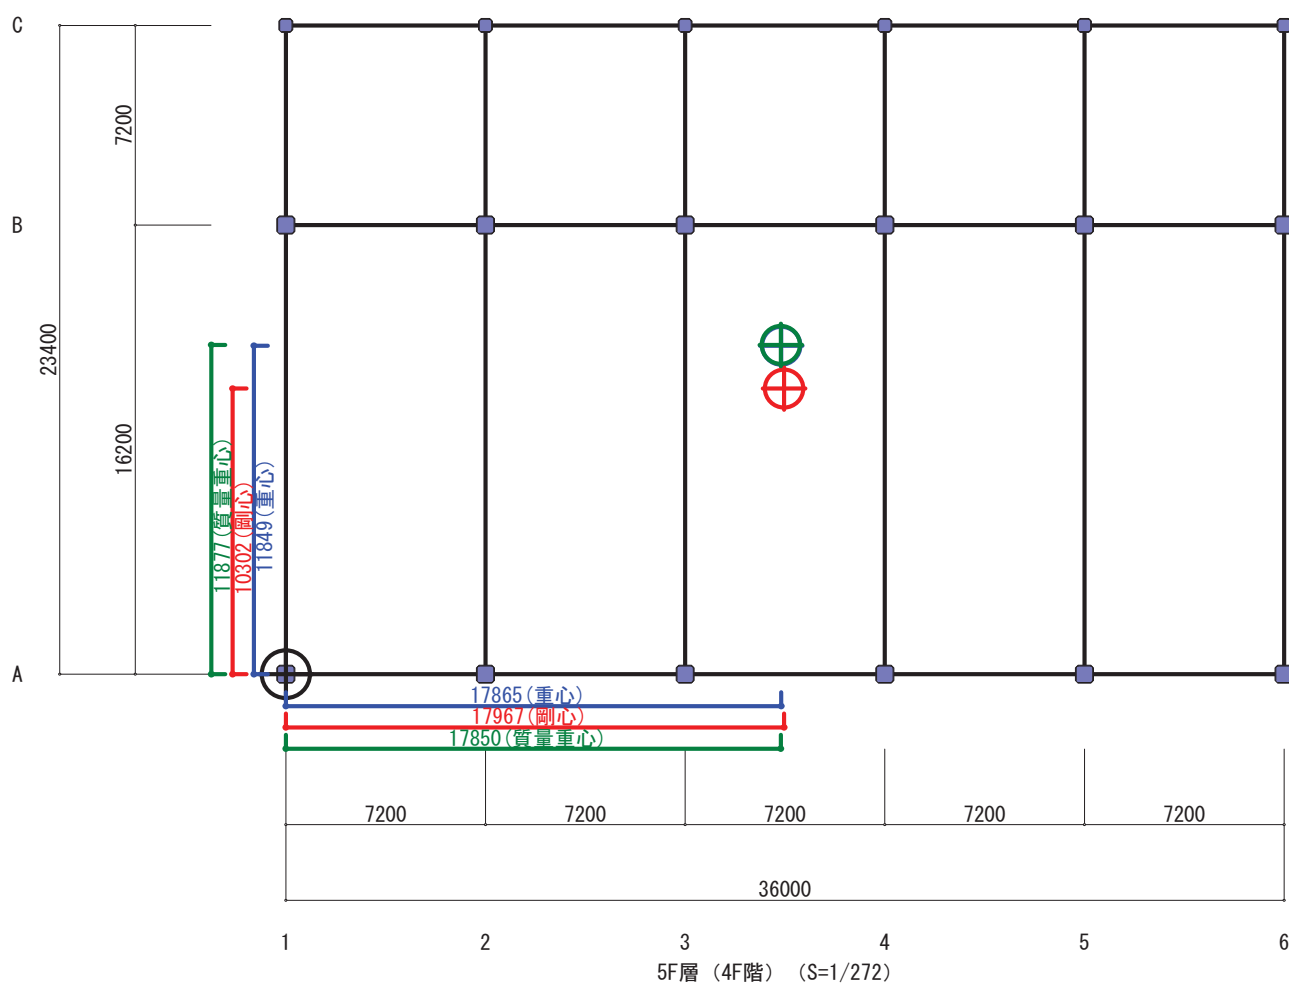

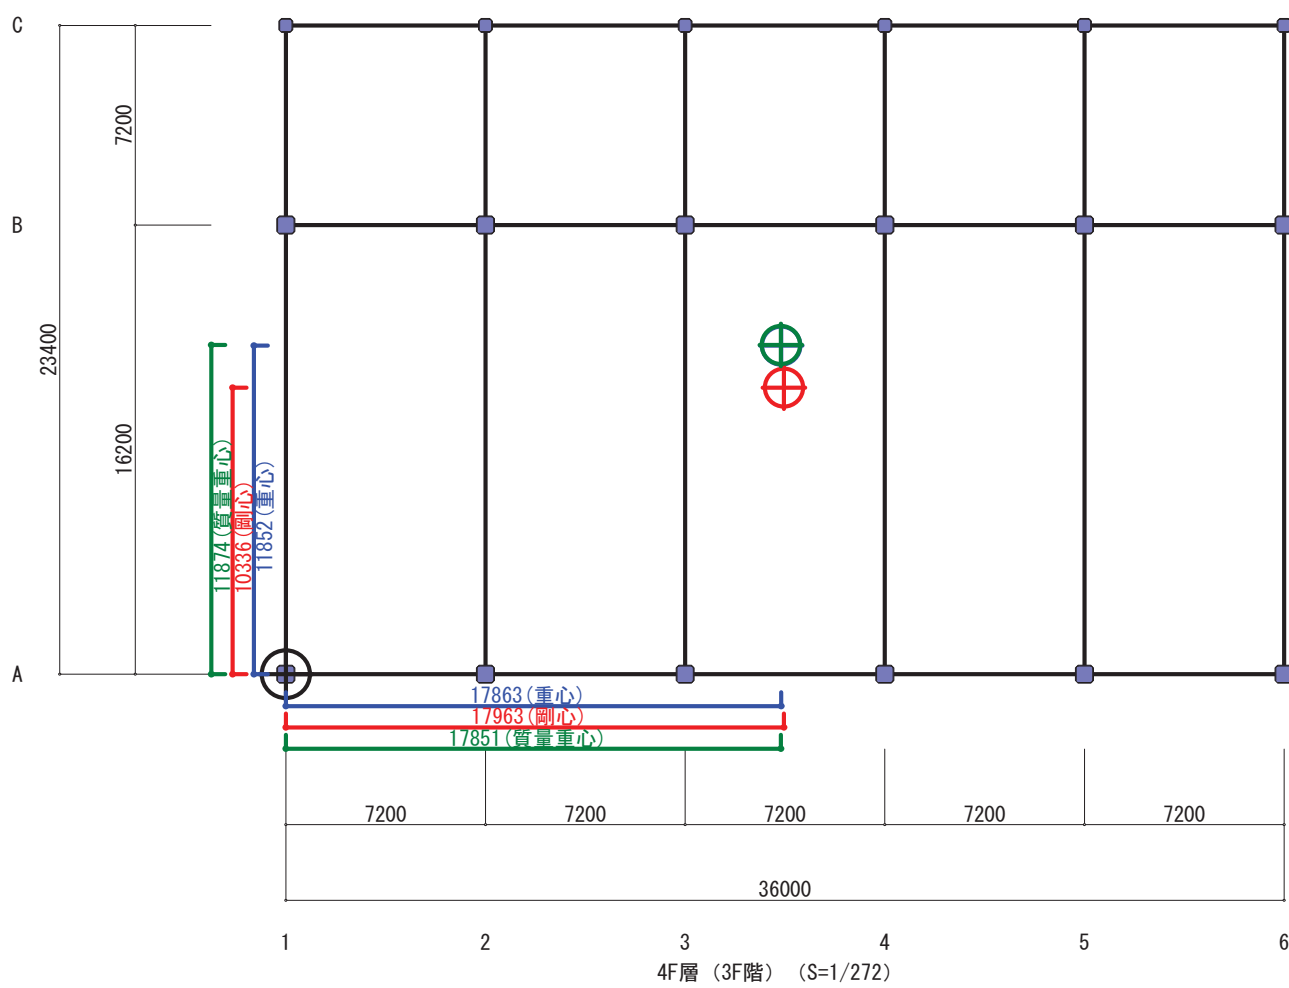

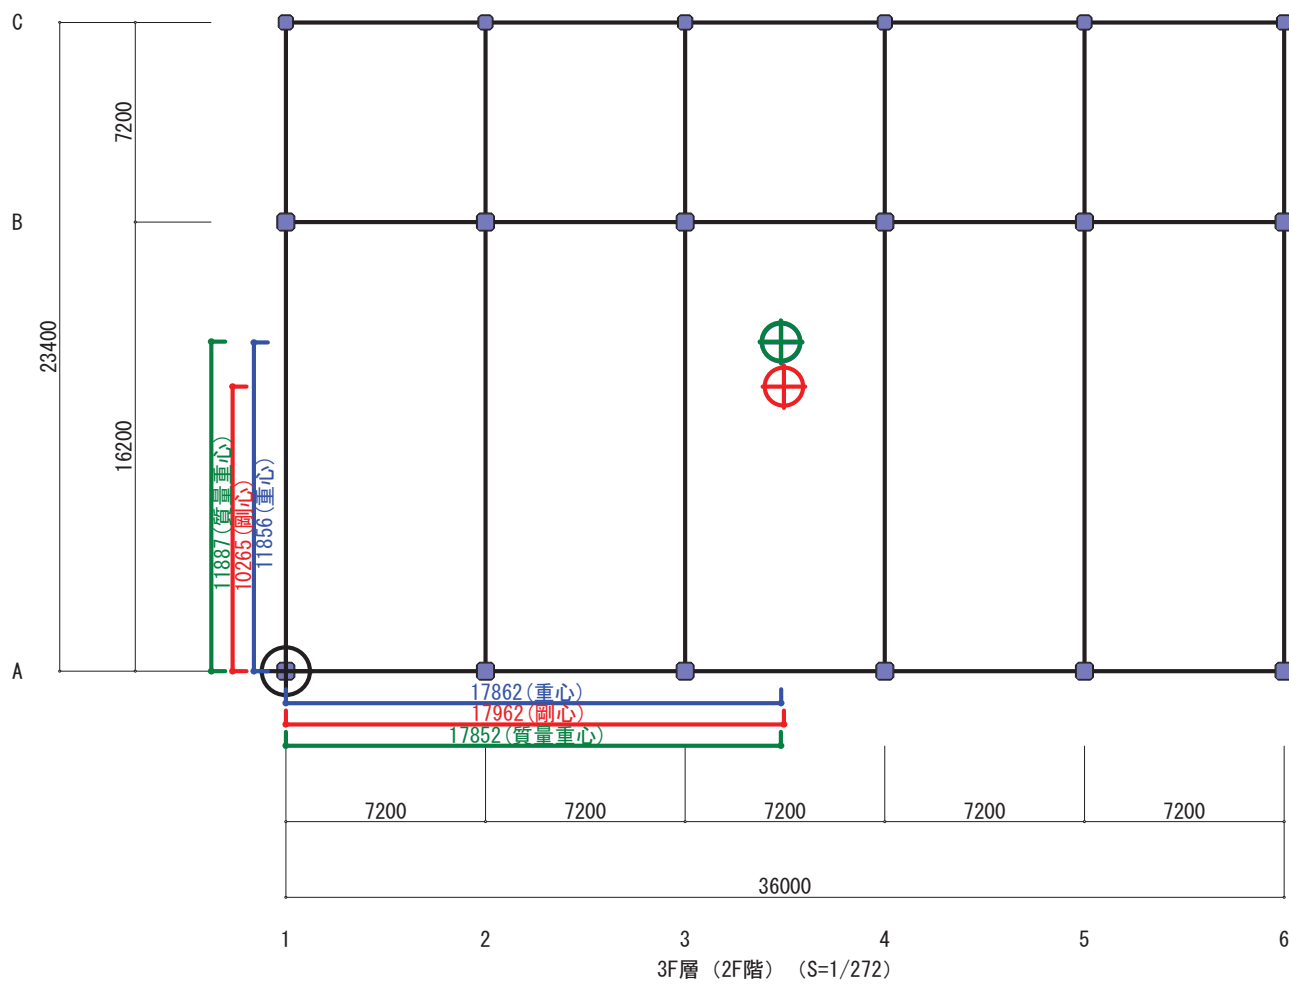

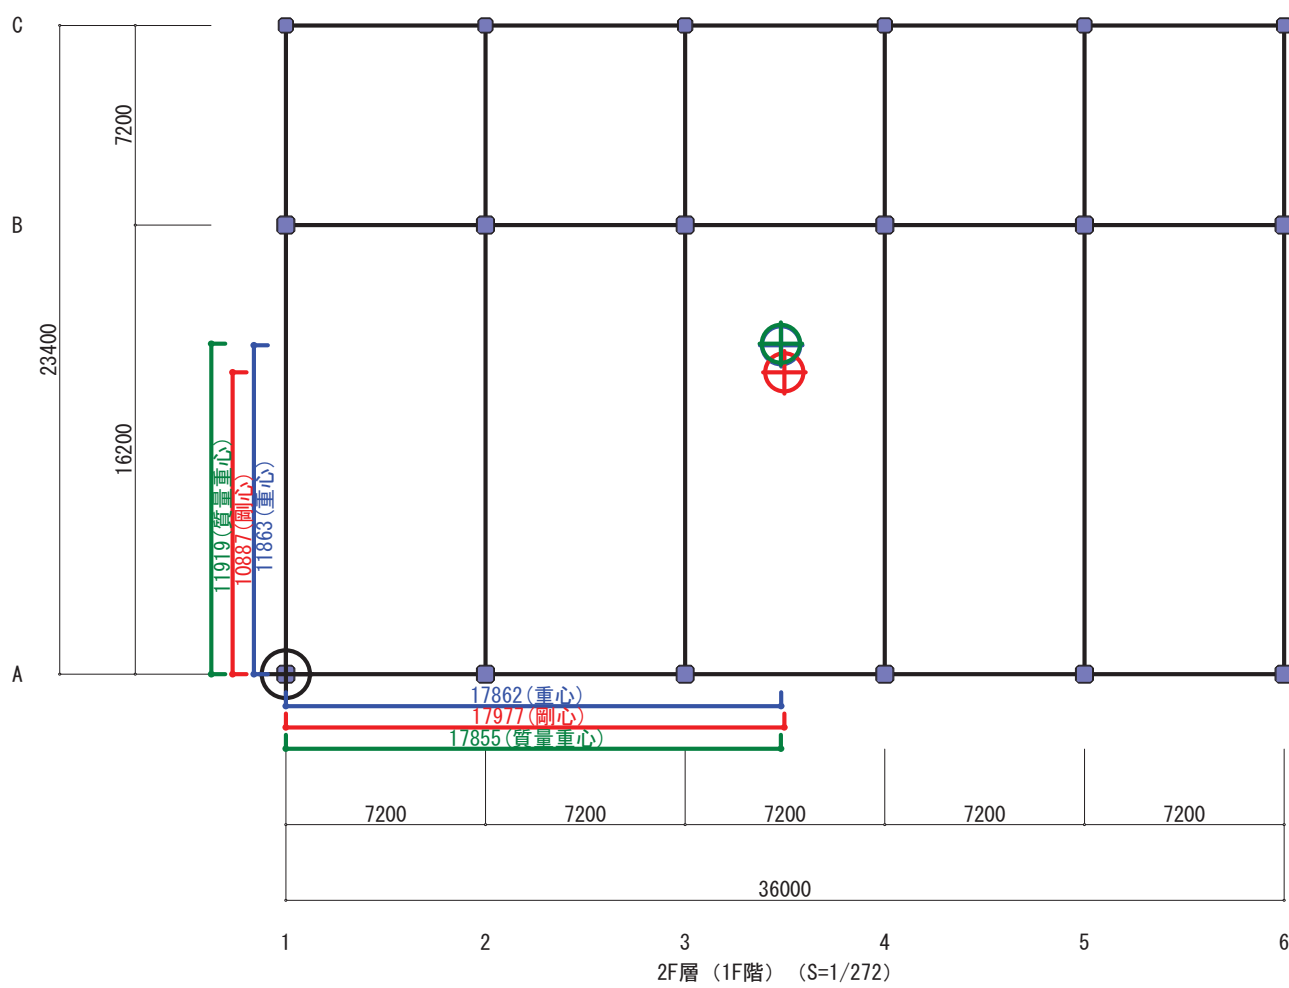

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平 1 9 国交第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2824.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4292.08	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5530.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6631.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	7602.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	8451.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	9201.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9845.79	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10382.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10819.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11154.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11392.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2824.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4292.08	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5530.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6631.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	7602.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	8451.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	9201.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9845.79	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10382.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10819.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11154.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11392.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2824.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4292.08	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5530.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6631.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	7602.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	8451.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	9201.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9845.79	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10382.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10819.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11154.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11392.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	


Y 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2824. 64	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	4292. 08	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	5530. 98	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	6631. 91	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	7602. 47	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	8451. 43	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9201. 86	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	9845. 79	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10382. 88	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10819. 54	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	11154. 80	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11392. 37	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

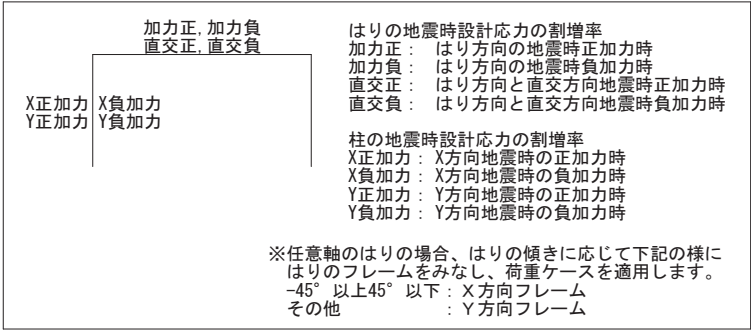

[illegible]

[illegible]

BUSK00042 DB6.5.0.0 2014/01/18 16:01 — III — 324 / 784 —

		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
13F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
12F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
11F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
10F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
9F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
8F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
7F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
6F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
5F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
4F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
3F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
2F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
1F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	A	B	C		
	1 フレーム (S=1/239)				

		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
13F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
12F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
11F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
10F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
9F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
8F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
7F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
6F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
5F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
4F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
3F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
2F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
1F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	A	B	C		
	2 フレーム (S=1/239)				

3 フレーム (S=1/239)

4 フレーム (S=1/239)

		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
13F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
12F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
11F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
10F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
9F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
8F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
7F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
6F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
5F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
4F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
3F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
2F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
1F					
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	A	B	C		

5 フレーム (S=1/239)

		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
13F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
12F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
11F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
10F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
9F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
8F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
7F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
6F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
5F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
4F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
3F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
2F					
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
1F					
		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	A	B	C		
	6 フレーム (S=1/239)				

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
11F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
2F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
9F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

- ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N_0 : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_0 + N_w$)
 $N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します
 (※ 地下階、塔屋の確認は行いません)
 (※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)
 (※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	94880.7	4879.4	0.0	4879.4	0.0514
		2	94880.7	6032.1	0.0	6032.1	0.0636
		3	94880.7	6245.9	0.0	6245.9	0.0658
		4	94880.7	6247.3	0.0	6247.3	0.0658
		5	94880.7	6032.8	0.0	6032.8	0.0636
		6	94880.7	4872.0	0.0	4872.0	0.0513
	B	1	94880.7	5966.4	0.0	5966.4	0.0629
		2	94880.7	7268.2	0.0	7268.2	0.0766
		3	94880.7	7633.5	0.0	7633.5	0.0805
		4	94880.7	7462.0	0.0	7462.0	0.0786
		5	94880.7	7053.6	0.0	7053.6	0.0743
		6	94880.7	5925.6	0.0	5925.6	0.0625
	C	1	94880.7	2478.9	0.0	2478.9	0.0261
		2	94880.7	3653.1	0.0	3653.1	0.0385
		3	94880.7	4036.2	0.0	4036.2	0.0425
		4	94880.7	3562.6	0.0	3562.6	0.0375
		5	94880.7	3104.5	0.0	3104.5	0.0327
		6	94880.7	2426.5	0.0	2426.5	0.0256
2F	A	1	86681.6	4466.0	0.0	4466.0	0.0515
		2	86681.6	5511.5	0.0	5511.5	0.0636
		3	86681.6	5718.2	0.0	5718.2	0.0660
		4	86681.6	5719.3	0.0	5719.3	0.0660
		5	86681.6	5511.9	0.0	5511.9	0.0636
		6	86681.6	4458.9	0.0	4458.9	0.0514
	B	1	86681.6	5447.3	0.0	5447.3	0.0628
		2	86681.6	6624.7	0.0	6624.7	0.0764
		3	86681.6	6964.0	0.0	6964.0	0.0803
		4	86681.6	6809.3	0.0	6809.3	0.0786
		5	86681.6	6427.9	0.0	6427.9	0.0742
		6	86681.6	5408.1	0.0	5408.1	0.0624
	C	1	86681.6	2271.5	0.0	2271.5	0.0262
		2	86681.6	3335.0	0.0	3335.0	0.0385
		3	86681.6	3680.5	0.0	3680.5	0.0425
		4	86681.6	3263.6	0.0	3263.6	0.0377
		5	86681.6	2844.0	0.0	2844.0	0.0328
		6	86681.6	2219.9	0.0	2219.9	0.0256
3F	A	1	78631.1	4055.5	0.0	4055.5	0.0516
		2	78631.1	4999.7	0.0	4999.7	0.0636
		3	78631.1	5192.1	0.0	5192.1	0.0660
		4	78631.1	5193.1	0.0	5193.1	0.0660
		5	78631.1	4999.8	0.0	4999.8	0.0636
		6	78631.1	4049.1	0.0	4049.1	0.0515
	B	1	78631.1	4941.3	0.0	4941.3	0.0628
		2	78631.1	6001.1	0.0	6001.1	0.0763
		3	78631.1	6310.9	0.0	6310.9	0.0803
		4	78631.1	6172.5	0.0	6172.5	0.0785
		5	78631.1	5822.7	0.0	5822.7	0.0741
		6	78631.1	4904.8	0.0	4904.8	0.0624
	C	1	78631.1	2067.6	0.0	2067.6	0.0263
		2	78631.1	3021.6	0.0	3021.6	0.0384
		3	78631.1	3331.1	0.0	3331.1	0.0424
		4	78631.1	2964.9	0.0	2964.9	0.0377
		5	78631.1	2584.9	0.0	2584.9	0.0329
		6	78631.1	2018.4	0.0	2018.4	0.0257

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
4F	A	1	70611.2	3637.6	0.0	3637.6	0.0515
		2	70611.2	4491.5	0.0	4491.5	0.0636
		3	70611.2	4663.6	0.0	4663.6	0.0660
		4	70611.2	4664.5	0.0	4664.5	0.0661
		5	70611.2	4491.3	0.0	4491.3	0.0636
		6	70611.2	3632.3	0.0	3632.3	0.0514
	B	1	70611.2	4433.6	0.0	4433.6	0.0628
		2	70611.2	5399.9	0.0	5399.9	0.0765
		3	70611.2	5675.8	0.0	5675.8	0.0804
		4	70611.2	5553.6	0.0	5553.6	0.0787
		5	70611.2	5240.5	0.0	5240.5	0.0742
		6	70611.2	4400.8	0.0	4400.8	0.0623
	C	1	70611.2	1860.9	0.0	1860.9	0.0264
		2	70611.2	2701.8	0.0	2701.8	0.0383
		3	70611.2	2975.9	0.0	2975.9	0.0421
		4	70611.2	2656.2	0.0	2656.2	0.0376
		5	70611.2	2316.4	0.0	2316.4	0.0328
		6	70611.2	1814.9	0.0	1814.9	0.0257
5F	A	1	62648.6	3229.0	0.0	3229.0	0.0515
		2	62648.6	3976.2	0.0	3976.2	0.0635
		3	62648.6	4135.8	0.0	4135.8	0.0660
		4	62648.6	4136.6	0.0	4136.6	0.0660
		5	62648.6	3976.6	0.0	3976.6	0.0635
		6	62648.6	3224.5	0.0	3224.5	0.0515
	B	1	62648.6	3940.8	0.0	3940.8	0.0629
		2	62648.6	4801.4	0.0	4801.4	0.0766
		3	62648.6	5054.9	0.0	5054.9	0.0807
		4	62648.6	4948.6	0.0	4948.6	0.0790
		5	62648.6	4664.3	0.0	4664.3	0.0745
		6	62648.6	3910.8	0.0	3910.8	0.0624
	C	1	62648.6	1652.4	0.0	1652.4	0.0264
		2	62648.6	2380.2	0.0	2380.2	0.0380
		3	62648.6	2619.9	0.0	2619.9	0.0418
		4	62648.6	2342.8	0.0	2342.8	0.0374
		5	62648.6	2043.3	0.0	2043.3	0.0326
		6	62648.6	1610.5	0.0	1610.5	0.0257
6F	A	1	54686.0	2814.6	0.0	2814.6	0.0515
		2	54686.0	3459.7	0.0	3459.7	0.0633
		3	54686.0	3604.9	0.0	3604.9	0.0659
		4	54686.0	3605.5	0.0	3605.5	0.0659
		5	54686.0	3461.0	0.0	3461.0	0.0633
		6	54686.0	2811.1	0.0	2811.1	0.0514
	B	1	54686.0	3448.8	0.0	3448.8	0.0631
		2	54686.0	4222.2	0.0	4222.2	0.0772
		3	54686.0	4453.9	0.0	4453.9	0.0814
		4	54686.0	4363.3	0.0	4363.3	0.0798
		5	54686.0	4108.9	0.0	4108.9	0.0751
		6	54686.0	3422.3	0.0	3422.3	0.0626
	C	1	54686.0	1436.9	0.0	1436.9	0.0263
		2	54686.0	2047.7	0.0	2047.7	0.0374
		3	54686.0	2254.0	0.0	2254.0	0.0412
		4	54686.0	2014.4	0.0	2014.4	0.0368
		5	54686.0	1756.2	0.0	1756.2	0.0321
		6	54686.0	1400.4	0.0	1400.4	0.0256
7F	A	1	46767.0	2400.9	0.0	2400.9	0.0513
		2	46767.0	2948.4	0.0	2948.4	0.0630
		3	46767.0	3076.4	0.0	3076.4	0.0658
		4	46767.0	3076.6	0.0	3076.6	0.0658
		5	46767.0	2950.2	0.0	2950.2	0.0631
		6	46767.0	2398.2	0.0	2398.2	0.0513
	B	1	46767.0	2958.0	0.0	2958.0	0.0632
		2	46767.0	3647.1	0.0	3647.1	0.0780
		3	46767.0	3854.7	0.0	3854.7	0.0824
		4	46767.0	3779.4	0.0	3779.4	0.0808
		5	46767.0	3558.2	0.0	3558.2	0.0761
		6	46767.0	2935.3	0.0	2935.3	0.0628

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
7F	C	1	46767.0	1221.9	0.0	1221.9	0.0261
		2	46767.0	1718.8	0.0	1718.8	0.0368
		3	46767.0	1891.5	0.0	1891.5	0.0404
		4	46767.0	1688.6	0.0	1688.6	0.0361
		5	46767.0	1471.8	0.0	1471.8	0.0315
		6	46767.0	1191.0	0.0	1191.0	0.0255
8F	A	1	38987.0	1990.7	0.0	1990.7	0.0511
		2	38987.0	2451.9	0.0	2451.9	0.0629
		3	38987.0	2560.4	0.0	2560.4	0.0657
		4	38987.0	2560.8	0.0	2560.8	0.0657
		5	38987.0	2453.6	0.0	2453.6	0.0629
		6	38987.0	1988.7	0.0	1988.7	0.0510
	B	1	38987.0	2466.9	0.0	2466.9	0.0633
		2	38987.0	3065.7	0.0	3065.7	0.0786
		3	38987.0	3239.5	0.0	3239.5	0.0831
		4	38987.0	3178.4	0.0	3178.4	0.0815
		5	38987.0	2993.2	0.0	2993.2	0.0768
		6	38987.0	2448.1	0.0	2448.1	0.0628
	C	1	38987.0	1008.6	0.0	1008.6	0.0259
		2	38987.0	1419.5	0.0	1419.5	0.0364
		3	38987.0	1556.7	0.0	1556.7	0.0399
		4	38987.0	1396.9	0.0	1396.9	0.0358
		5	38987.0	1224.1	0.0	1224.1	0.0314
		6	38987.0	983.3	0.0	983.3	0.0252
9F	A	1	31207.0	1576.5	0.0	1576.5	0.0505
		2	31207.0	1957.1	0.0	1957.1	0.0627
		3	31207.0	2043.3	0.0	2043.3	0.0655
		4	31207.0	2044.0	0.0	2044.0	0.0655
		5	31207.0	1959.0	0.0	1959.0	0.0628
		6	31207.0	1575.1	0.0	1575.1	0.0505
	B	1	31207.0	1977.3	0.0	1977.3	0.0634
		2	31207.0	2495.3	0.0	2495.3	0.0800
		3	31207.0	2633.3	0.0	2633.3	0.0844
		4	31207.0	2585.5	0.0	2585.5	0.0828
		5	31207.0	2438.9	0.0	2438.9	0.0782
		6	31207.0	1962.9	0.0	1962.9	0.0629
	C	1	31207.0	787.3	0.0	787.3	0.0252
		2	31207.0	1115.9	0.0	1115.9	0.0358
		3	31207.0	1217.4	0.0	1217.4	0.0390
		4	31207.0	1098.5	0.0	1098.5	0.0352
		5	31207.0	971.2	0.0	971.2	0.0311
		6	31207.0	768.5	0.0	768.5	0.0246
10F	A	1	23468.9	1166.2	0.0	1166.2	0.0497
		2	23468.9	1466.3	0.0	1466.3	0.0625
		3	23468.9	1529.7	0.0	1529.7	0.0652
		4	23468.9	1530.4	0.0	1530.4	0.0652
		5	23468.9	1468.0	0.0	1468.0	0.0626
		6	23468.9	1165.2	0.0	1165.2	0.0496
	B	1	23468.9	1486.5	0.0	1486.5	0.0633
		2	23468.9	1921.8	0.0	1921.8	0.0819
		3	23468.9	2022.1	0.0	2022.1	0.0862
		4	23468.9	1988.5	0.0	1988.5	0.0847
		5	23468.9	1882.7	0.0	1882.7	0.0802
		6	23468.9	1476.4	0.0	1476.4	0.0629
	C	1	23468.9	573.1	0.0	573.1	0.0244
		2	23468.9	818.2	0.0	818.2	0.0349
		3	23468.9	883.7	0.0	883.7	0.0377
		4	23468.9	806.2	0.0	806.2	0.0344
		5	23468.9	723.8	0.0	723.8	0.0308
		6	23468.9	560.3	0.0	560.3	0.0239
11F	A	1	15872.3	764.4	0.0	764.4	0.0482
		2	15872.3	993.7	0.0	993.7	0.0626
		3	15872.3	1036.0	0.0	1036.0	0.0653
		4	15872.3	1036.3	0.0	1036.3	0.0653
		5	15872.3	994.7	0.0	994.7	0.0627
		6	15872.3	763.8	0.0	763.8	0.0481

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	$N / \Sigma N$
11F	B	1	15872.3	991.9	0.0	991.9	0.0625
		2	15872.3	1336.2	0.0	1336.2	0.0842
		3	15872.3	1395.5	0.0	1395.5	0.0879
		4	15872.3	1379.2	0.0	1379.2	0.0869
		5	15872.3	1315.9	0.0	1315.9	0.0829
		6	15872.3	985.5	0.0	985.5	0.0621
	C	1	15872.3	376.2	0.0	376.2	0.0237
		2	15872.3	537.2	0.0	537.2	0.0338
		3	15872.3	567.6	0.0	567.6	0.0358
		4	15872.3	536.2	0.0	536.2	0.0338
		5	15872.3	494.9	0.0	494.9	0.0312
		6	15872.3	367.3	0.0	367.3	0.0231

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5

7F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	11F 層 (S=1/239)				

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	12F 層 (S=1/239)				

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	13F 層 (S=1/239)				
	6				

(2) S はりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
 端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
 継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件
 ア) ウェブのZへの考慮
 端部：考慮しない
 継手：考慮する
 イ) スカラップ孔径： 35.0 mm
 (※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)
 ウ) フランジ欠損
 端部 ： 欠損を考慮しない
 継手 ： ボルト孔による欠損を考慮する
 ボルト径： 20 mm
 エ) ウェブ欠損率
 端部： 0 %
 継手： 15 %
 (※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)
 オ) 幅厚比の計算
 S N鋼材以外は、S 規準による
 S N鋼材は、規定値 (S 規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討
 ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
 節点モーメント
 イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
 フェースモーメント
 フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 ウ) 軸力の考慮
 断面計算に軸力を考慮しない

- エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
- オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
- カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma b/fb) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) せん断力の検討
ア) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
イ) せん断力の判定
 $(\tau/fs) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S柱の計算指定

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	1F 階 (S=1/239)				
	6				

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 階 (S=1/239)

(2) S柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Zの欠損率： 0 %

A sの欠損率： 0 %

A nの欠損率： 0 %

エ) 幅厚比の計算
S N鋼材以外は、S 規準による
S N鋼材は、規定値 (S 規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) S柱座屈長さ係数
計算値

エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ) 曲げモーメントの判定
($\sigma c/fc+\sigma b/fb$) ≤1.00 をOKとする
- 6) せん断力の検討

- ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する
イ) せん断力の判定
 $(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/ft \leq 1.00$ をOKとする

- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0

8) 冷間成形角鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

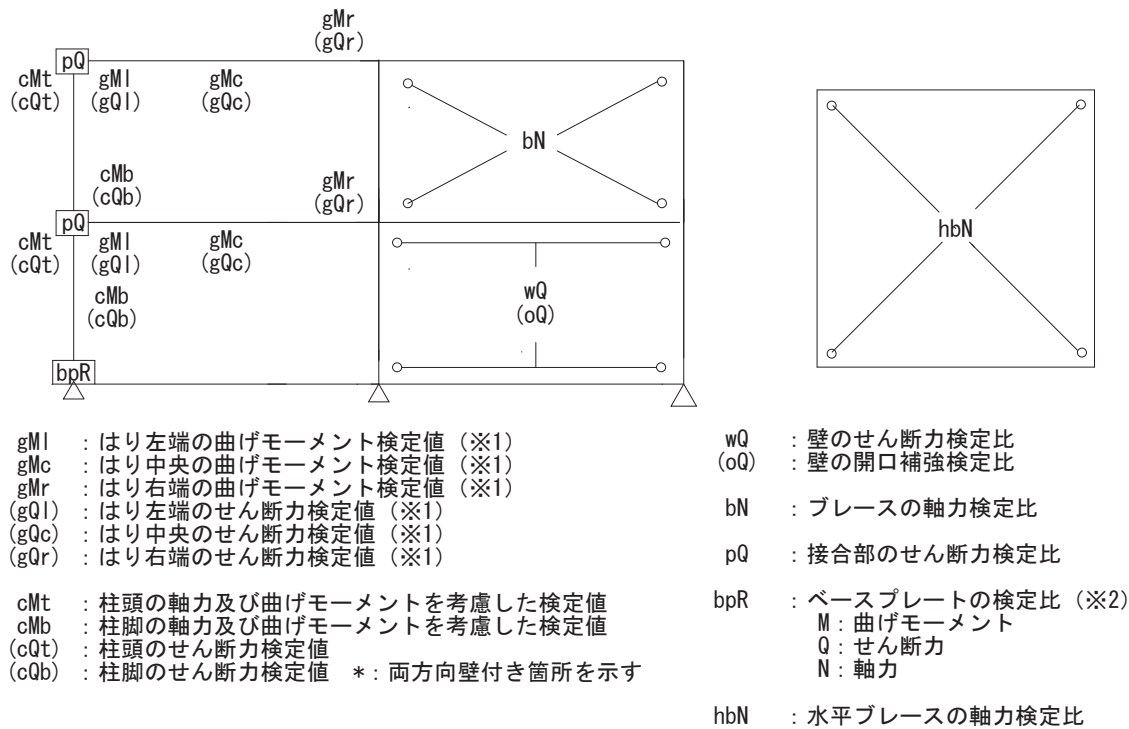

(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。
(※2)
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

13F	48550	4000	0.71 (0.04)	0.15 (0.12)	0.05 (0.02)	0.98 (0.06)	0.11 (0.11)	0.06 (0.00)	0.91 (0.06)	0.12 (0.11)	0.05 (0.00)	0.91 (0.06)	0.11 (0.11)	0.06 (0.00)	0.96 (0.06)	0.06 (0.06)	0.05 (0.02)	0.12 (0.04)	0.15 (0.11)													
12F			4000	0.48 (0.08)	0.52 (0.04)	0.05 (0.04)	0.53 (0.11)	0.13 (0.12)	0.06 (0.00)	0.49 (0.11)	0.13 (0.12)	0.06 (0.00)	0.49 (0.11)	0.12 (0.12)	0.06 (0.00)	0.53 (0.11)	0.07 (0.06)	0.05 (0.03)	0.48 (0.08)	0.21 (0.14)	0.52 (0.04)											
11F				4050	0.57 (0.13)	0.50 (0.08)	0.19 (0.13)	0.05 (0.03)	0.65 (0.16)	0.13 (0.12)	0.06 (0.00)	0.62 (0.16)	0.13 (0.12)	0.06 (0.00)	0.62 (0.16)	0.12 (0.12)	0.06 (0.00)	0.65 (0.16)	0.07 (0.06)	0.05 (0.03)	0.57 (0.13)	0.19 (0.13)	0.50 (0.08)									
10F					4000	0.47 (0.13)	0.51 (0.13)	0.15 (0.10)	0.03 (0.03)	0.56 (0.17)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.54 (0.17)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.54 (0.17)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.56 (0.17)	0.05 (0.04)	0.03 (0.02)	0.47 (0.13)	0.15 (0.10)	0.51 (0.13)								
9F						4000	0.47 (0.17)	0.44 (0.13)	0.16 (0.10)	0.03 (0.03)	0.55 (0.21)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.54 (0.22)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.54 (0.22)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.55 (0.21)	0.05 (0.04)	0.03 (0.03)	0.47 (0.17)	0.15 (0.10)	0.44 (0.13)							
8F							4050	0.51 (0.20)	0.48 (0.17)	0.15 (0.10)	0.03 (0.02)	0.60 (0.25)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.59 (0.26)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.59 (0.26)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.60 (0.25)	0.04 (0.04)	0.03 (0.02)	0.51 (0.20)	0.14 (0.10)	0.47 (0.17)						
7F								4000	0.45 (0.20)	0.49 (0.20)	0.15 (0.10)	0.03 (0.02)	0.53 (0.24)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.53 (0.25)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.52 (0.25)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.53 (0.24)	0.04 (0.04)	0.03 (0.02)	0.45 (0.20)	0.14 (0.10)	0.49 (0.20)					
6F									4000	0.45 (0.23)	0.44 (0.20)	0.14 (0.09)	0.03 (0.02)	0.53 (0.28)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.53 (0.29)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.53 (0.29)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.53 (0.28)	0.04 (0.05)	0.03 (0.02)	0.45 (0.23)	0.14 (0.10)	0.44 (0.20)				
5F										4000	0.48 (0.26)	0.46 (0.23)	0.13 (0.09)	0.03 (0.02)	0.57 (0.32)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.33)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.56 (0.33)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.57 (0.32)	0.03 (0.05)	0.03 (0.02)	0.48 (0.26)	0.12 (0.09)	0.46 (0.23)			
4F											4000	0.48 (0.25)	0.49 (0.26)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.55 (0.31)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.55 (0.32)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.54 (0.32)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.55 (0.31)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.48 (0.25)	0.09 (0.06)	0.49 (0.26)		
3F												4000	0.49 (0.28)	0.48 (0.25)	0.08 (0.06)	0.02 (0.01)	0.56 (0.34)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.56 (0.36)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.56 (0.36)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.56 (0.34)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.49 (0.28)	0.08 (0.05)	0.48 (0.25)	
2F													4450	0.50 (0.31)	0.50 (0.28)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.38)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.61 (0.39)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.61 (0.39)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.38)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.50 (0.30)	0.06 (0.05)	0.50 (0.28)
1F														0.56 (0.31)	0.56 (0.31)	0.07 (0.05)	0.05 (0.01)	0.66 (0.38)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.68 (0.39)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.68 (0.39)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.66 (0.38)	0.07 (0.08)	0.05 (0.01)	0.56 (0.30)	0.04 (0.07)	0.56 (0.30)
		7200												7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
		36000																														
		1		2										3		4		5		6												
		A フレーム (S=1/272)																														

13F	48550	4000	0.65 (0.06)	0.18 (0.15)	0.07 (0.03)	0.07 (0.09)	0.79 (0.08)	0.15 (0.15)	0.09 (0.00)	0.13 (0.15)	0.71 (0.08)	0.14 (0.15)	0.08 (0.00)	0.17 (0.16)	0.74 (0.08)	0.14 (0.15)	0.08 (0.00)	0.16 (0.15)	0.80 (0.08)	0.07 (0.09)	0.07 (0.02)	0.17 (0.15)	0.64 (0.06)							
12F			0.44 (0.11)	0.52 (0.06)	0.25 (0.15)	0.05 (0.05)	0.49 (0.14)	0.10 (0.04)	0.60 (0.08)	0.14 (0.13)	0.07 (0.01)	0.10 (0.12)	0.42 (0.15)	0.11 (0.12)	0.06 (0.01)	0.45 (0.15)	0.09 (0.11)	0.07 (0.01)	0.50 (0.14)	0.15 (0.13)	0.62 (0.08)	0.09 (0.05)	0.05 (0.04)	0.23 (0.15)	0.51 (0.06)					
11F			0.54 (0.16)	0.46 (0.11)	0.22 (0.14)	0.05 (0.04)	0.60 (0.21)	0.09 (0.05)	0.52 (0.14)	0.14 (0.13)	0.07 (0.01)	0.10 (0.10)	0.45 (0.15)	0.11 (0.12)	0.06 (0.01)	0.57 (0.21)	0.15 (0.13)	0.48 (0.15)	0.10 (0.11)	0.07 (0.01)	0.61 (0.20)	0.15 (0.13)	0.53 (0.14)	0.07 (0.06)	0.05 (0.03)	0.21 (0.14)	0.45 (0.11)			
10F			0.46 (0.17)	0.50 (0.16)	0.17 (0.11)	0.03 (0.03)	0.52 (0.21)	0.07 (0.03)	0.54 (0.21)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.05 (0.07)	0.48 (0.22)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.50 (0.22)	0.05 (0.08)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.53 (0.21)	0.06 (0.08)	0.03 (0.04)	0.03 (0.03)	0.45 (0.17)	0.16 (0.10)	0.49 (0.16)				
9F			0.47 (0.21)	0.44 (0.17)	0.18 (0.11)	0.03 (0.03)	0.53 (0.26)	0.07 (0.03)	0.48 (0.21)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.05 (0.07)	0.50 (0.27)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.52 (0.27)	0.09 (0.08)	0.46 (0.22)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.54 (0.25)	0.10 (0.08)	0.48 (0.21)	0.06 (0.04)	0.03 (0.03)	0.16 (0.10)	0.43 (0.17)			
8F			0.50 (0.25)	0.47 (0.21)	0.16 (0.10)	0.03 (0.03)	0.58 (0.31)	0.06 (0.04)	0.52 (0.26)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.05 (0.07)	0.55 (0.33)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.57 (0.32)	0.09 (0.08)	0.50 (0.27)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.58 (0.30)	0.10 (0.08)	0.52 (0.25)	0.05 (0.04)	0.03 (0.02)	0.15 (0.10)	0.47 (0.21)			
7F			0.44 (0.24)	0.50 (0.25)	0.16 (0.10)	0.03 (0.03)	0.52 (0.30)	0.06 (0.04)	0.55 (0.31)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.02 (0.04)	0.49 (0.31)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.52 (0.31)	0.02 (0.05)	0.02 (0.04)	0.02 (0.01)	0.52 (0.29)	0.04 (0.05)	0.04 (0.30)	0.03 (0.04)	0.03 (0.02)	0.43 (0.24)	0.49 (0.25)				
6F			0.46 (0.28)	0.43 (0.24)	0.15 (0.10)	0.03 (0.02)	0.53 (0.34)	0.05 (0.04)	0.49 (0.30)	0.07 (0.05)	0.02 (0.01)	0.02 (0.04)	0.52 (0.36)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.54 (0.35)	0.06 (0.05)	0.49 (0.31)	0.02 (0.04)	0.02 (0.01)	0.53 (0.33)	0.07 (0.05)	0.49 (0.29)	0.04 (0.05)	0.03 (0.02)	0.14 (0.10)	0.43 (0.24)			
5F			0.50 (0.31)	0.46 (0.28)	0.14 (0.09)	0.03 (0.02)	0.58 (0.38)	0.04 (0.05)	0.52 (0.34)	0.06 (0.05)	0.02 (0.01)	0.02 (0.04)	0.57 (0.40)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.58 (0.39)	0.02 (0.05)	0.02 (0.04)	0.02 (0.01)	0.58 (0.37)	0.04 (0.05)	0.04 (0.33)	0.03 (0.05)	0.03 (0.02)	0.49 (0.31)	0.45 (0.28)				
4F			0.49 (0.31)	0.50 (0.31)	0.10 (0.06)	0.02 (0.02)	0.56 (0.38)	0.03 (0.03)	0.56 (0.38)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.02 (0.04)	0.56 (0.39)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.56 (0.39)	0.05 (0.05)	0.56 (0.39)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.56 (0.36)	0.06 (0.05)	0.56 (0.37)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.09 (0.06)	0.49 (0.31)			
3F			0.52 (0.34)	0.49 (0.31)	0.08 (0.06)	0.02 (0.01)	0.59 (0.41)	0.02 (0.03)	0.54 (0.38)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.02 (0.04)	0.59 (0.44)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.59 (0.43)	0.05 (0.05)	0.55 (0.39)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.58 (0.40)	0.06 (0.05)	0.54 (0.36)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.08 (0.06)	0.48 (0.31)			
2F			0.56 (0.37)	0.51 (0.34)	0.07 (0.05)	0.02 (0.01)	0.65 (0.45)	0.03 (0.04)	0.56 (0.41)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.02 (0.04)	0.67 (0.48)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.66 (0.47)	0.04 (0.05)	0.04 (0.43)	0.02 (0.04)	0.02 (0.00)	0.64 (0.44)	0.03 (0.05)	0.03 (0.40)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.56 (0.37)	0.50 (0.34)			
1F			0.60 (0.37)	0.05 (0.08)	0.06 (0.01)	0.09 (0.11)	0.68 (0.45)	0.04 (0.10)	0.59 (0.10)	0.05 (0.00)	0.04 (0.00)	0.08 (0.09)	0.70 (0.48)	0.08 (0.10)	0.04 (0.00)	0.08 (0.10)	0.07 (0.09)	0.70 (0.47)	0.04 (0.09)	0.04 (0.00)	0.09 (0.10)	0.67 (0.44)	0.03 (0.11)	0.03 (0.01)	0.06 (0.01)	0.05 (0.08)	0.59 (0.37)			
			7200				7200				7200				7200				7200											
			36000																											
			1				2				3				4				5				6							
			B フレーム (S=1/272)																											

C フレーム (S=1/272)

13F	48550	4000	0.71 (0.11)	0.53 (0.28)	0.40 (0.00)	0.60 (0.29)	0.30 (0.16)	0.06 (0.01)	0.20 (0.13)	
12F		4000	0.48 (0.11)	0.52 (0.11)	0.34 (0.00)	0.63 (0.29)	0.52 (0.10)		0.33 (0.19)	0.36 (0.06)
11F		4050	0.57 (0.14)	0.50 (0.11)	0.36 (0.00)	0.61 (0.30)	0.46 (0.12)		0.28 (0.18)	0.32 (0.08)
10F		4000	0.47 (0.15)	0.51 (0.14)	0.32 (0.00)	0.56 (0.30)	0.50 (0.17)		0.31 (0.19)	0.36 (0.12)
9F		4000	0.47 (0.18)	0.44 (0.15)	0.31 (0.00)	0.57 (0.30)	0.44 (0.18)		0.33 (0.20)	0.30 (0.11)
8F		4050	0.51 (0.21)	0.48 (0.18)	0.31 (0.00)	0.56 (0.30)	0.47 (0.22)		0.30 (0.19)	0.32 (0.13)
7F		4000	0.45 (0.21)	0.49 (0.21)	0.30 (0.01)	0.56 (0.30)	0.50 (0.26)		0.30 (0.19)	0.34 (0.16)
6F		4000	0.45 (0.23)	0.44 (0.21)	0.30 (0.01)	0.57 (0.30)	0.43 (0.25)		0.29 (0.18)	0.27 (0.14)
5F		4000	0.48 (0.26)	0.46 (0.23)	0.30 (0.00)	0.58 (0.30)	0.46 (0.28)		0.27 (0.18)	0.28 (0.16)
4F		4000	0.48 (0.26)	0.49 (0.26)	0.30 (0.00)	0.59 (0.30)	0.50 (0.31)		0.26 (0.18)	0.30 (0.18)
3F		4000	0.49 (0.28)	0.48 (0.26)	0.30 (0.00)	0.60 (0.30)	0.49 (0.31)		0.24 (0.17)	0.25 (0.16)
2F		4450	0.50 (0.31)	0.50 (0.28)	0.31 (0.00)	0.63 (0.32)	0.51 (0.34)		0.23 (0.17)	0.26 (0.17)
1F				0.19 (0.23)	0.28 (0.03)		0.23 (0.17)	0.03 (0.06)		0.02 (0.04)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
1 フレーム (S=1/272)										

13F	48550	4000	0.96 (0.16)	0.71 (0.43)	0.60 (0.01)	0.85 (0.45)	0.62 (0.27)	0.07 (0.05)	0.21 (0.16)		
12F			4000	0.53 (0.13)	0.66 (0.16)	0.40 (0.00)	0.71 (0.35)	0.60 (0.14)	0.18 (0.02)	0.35 (0.22)	0.36 (0.07)
11F		4050		0.65 (0.18)	0.57 (0.13)	0.43 (0.00)	0.69 (0.36)	0.52 (0.16)	0.09 (0.00)	0.29 (0.19)	0.36 (0.11)
10F			4000	0.56 (0.19)	0.57 (0.18)	0.26 (0.00)	0.40 (0.21)	0.54 (0.21)	0.12 (0.02)	0.35 (0.22)	0.42 (0.17)
9F		4000		0.55 (0.22)	0.50 (0.19)	0.25 (0.01)	0.40 (0.21)	0.48 (0.22)	0.12 (0.02)	0.37 (0.22)	0.36 (0.15)
8F			4050	0.60 (0.26)	0.53 (0.22)	0.25 (0.00)	0.53 (0.27)	0.52 (0.27)	0.11 (0.02)	0.38 (0.19)	0.39 (0.19)
7F		4000		0.53 (0.26)	0.55 (0.26)	0.25 (0.01)	0.40 (0.20)	0.55 (0.31)	0.04 (0.02)	0.17 (0.11)	0.42 (0.23)
6F			4000	0.53 (0.29)	0.50 (0.26)	0.24 (0.01)	0.53 (0.34)	0.49 (0.30)	0.04 (0.02)	0.38 (0.23)	0.36 (0.20)
5F		4000		0.57 (0.32)	0.53 (0.29)	0.24 (0.01)	0.58 (0.38)	0.52 (0.34)	0.04 (0.01)	0.16 (0.10)	0.37 (0.23)
4F			4000	0.55 (0.32)	0.56 (0.32)	0.24 (0.00)	0.56 (0.38)	0.56 (0.38)	0.04 (0.01)	0.35 (0.23)	0.39 (0.26)
3F		4000		0.56 (0.35)	0.54 (0.32)	0.24 (0.00)	0.59 (0.42)	0.54 (0.38)	0.03 (0.00)	0.13 (0.09)	0.33 (0.23)
2F			4450	0.59 (0.38)	0.54 (0.35)	0.23 (0.00)	0.65 (0.46)	0.56 (0.42)	0.04 (0.00)	0.12 (0.09)	0.35 (0.25)
1F					0.66 (0.38)		0.39 (0.04)	0.50 (0.38)	0.68 (0.46)	0.02 (0.04)	0.35 (0.28)
			16200				7200				
			23400								
			A		B		C				
2 フレーム (S=1/272)											



13F	48550	4000	0.91 (0.16)	0.71 (0.43)	0.60 (0.01)	0.85 (0.45)	0.71 (0.14)	0.63 (0.27)	0.06 (0.05)	0.21 (0.16)		
12F			4000	0.49 (0.14)	0.62 (0.16)	0.77 (0.36)	0.40 (0.00)	0.71 (0.35)	0.53 (0.14)	0.23 (0.18)	0.38 (0.23)	0.31 (0.07)
11F		4050		0.62 (0.18)	0.54 (0.14)	0.72 (0.36)	0.43 (0.00)	0.69 (0.35)	0.45 (0.16)	0.11 (0.00)	0.32 (0.20)	0.32 (0.12)
10F			4000	0.54 (0.19)	0.55 (0.18)	0.47 (0.22)	0.26 (0.01)	0.40 (0.21)	0.49 (0.22)	0.24 (0.18)	0.38 (0.22)	0.39 (0.18)
9F		4000		0.54 (0.23)	0.48 (0.19)	0.49 (0.22)	0.25 (0.01)	0.50 (0.28)	0.44 (0.23)	0.21 (0.17)	0.13 (0.02)	0.40 (0.23)
8F			4050	0.59 (0.27)	0.52 (0.23)	0.48 (0.22)	0.25 (0.01)	0.55 (0.33)	0.49 (0.28)	0.25 (0.18)	0.13 (0.02)	0.38 (0.22)
7F		4000		0.53 (0.26)	0.54 (0.27)	0.50 (0.22)	0.25 (0.01)	0.49 (0.32)	0.53 (0.33)	0.08 (0.07)	0.05 (0.02)	0.37 (0.22)
6F			4000	0.53 (0.30)	0.50 (0.26)	0.51 (0.22)	0.24 (0.01)	0.52 (0.36)	0.47 (0.32)	0.06 (0.07)	0.05 (0.02)	0.39 (0.25)
5F		4000		0.57 (0.33)	0.53 (0.30)	0.50 (0.22)	0.24 (0.01)	0.57 (0.40)	0.51 (0.36)	0.09 (0.08)	0.05 (0.01)	0.42 (0.28)
4F			4000	0.55 (0.33)	0.56 (0.33)	0.49 (0.22)	0.24 (0.00)	0.56 (0.40)	0.55 (0.40)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.36 (0.25)
3F		4000		0.56 (0.36)	0.54 (0.33)	0.47 (0.21)	0.24 (0.00)	0.59 (0.44)	0.54 (0.40)	0.12 (0.09)	0.04 (0.00)	0.37 (0.28)
2F			4450	0.61 (0.40)	0.55 (0.36)	0.46 (0.21)	0.23 (0.00)	0.67 (0.48)	0.56 (0.44)	0.13 (0.09)	0.04 (0.00)	0.39 (0.31)
1F				0.68 (0.40)	0.27 (0.31)	0.40 (0.04)		0.50 (0.38)	0.70 (0.48)	0.33 (0.23)	0.05 (0.09)	0.03 (0.04)
			16200						7200			
			23400									
A							B		C			
3 フレーム (S=1/272)												

13F	48550	4000	0.91 (0.16)	0.71 (0.43)	0.60 (0.01)	0.85 (0.45)	0.60 (0.14)	0.07 (0.05)	0.23 (0.16)	
12F			4000	0.49 (0.14)	0.61 (0.16)	0.40 (0.01)	0.70 (0.35)	0.56 (0.14)	0.37 (0.19)	0.36 (0.07)
11F		4050		0.62 (0.18)	0.54 (0.14)	0.43 (0.00)	0.68 (0.36)	0.48 (0.16)	0.30 (0.17)	0.35 (0.11)
10F			4000	0.54 (0.19)	0.54 (0.18)	0.26 (0.01)	0.40 (0.21)	0.52 (0.22)	0.36 (0.19)	0.40 (0.16)
9F		4000		0.54 (0.23)	0.48 (0.19)	0.25 (0.01)	0.40 (0.21)	0.46 (0.23)	0.38 (0.20)	0.35 (0.15)
8F			4050	0.59 (0.27)	0.52 (0.23)	0.25 (0.01)	0.40 (0.21)	0.50 (0.28)	0.35 (0.19)	0.38 (0.19)
7F		4000		0.52 (0.27)	0.54 (0.27)	0.25 (0.01)	0.39 (0.31)	0.55 (0.33)	0.19 (0.10)	0.41 (0.22)
6F			4000	0.53 (0.30)	0.49 (0.27)	0.24 (0.01)	0.40 (0.20)	0.49 (0.31)	0.19 (0.10)	0.36 (0.19)
5F		4000		0.56 (0.33)	0.52 (0.30)	0.24 (0.01)	0.42 (0.21)	0.52 (0.35)	0.16 (0.09)	0.37 (0.22)
4F			4000	0.54 (0.33)	0.55 (0.33)	0.24 (0.00)	0.43 (0.21)	0.56 (0.39)	0.15 (0.09)	0.39 (0.25)
3F		4000		0.56 (0.36)	0.54 (0.33)	0.24 (0.00)	0.45 (0.21)	0.55 (0.39)	0.14 (0.08)	0.33 (0.23)
2F			4450	0.61 (0.40)	0.55 (0.36)	0.23 (0.00)	0.47 (0.21)	0.57 (0.43)	0.11 (0.08)	0.34 (0.25)
1F					0.68 (0.40)	0.39 (0.04)	0.50 (0.38)	0.70 (0.47)	0.02 (0.04)	0.34 (0.27)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
4 フレーム (S=1/272)										

13F	48550	4000	0.96 (0.16)	0.71 (0.43)	0.60 (0.01)	0.85 (0.45)	0.59 (0.27)	0.07 (0.04)	0.23 (0.16)		
12F			4000	0.53 (0.13)	0.65 (0.16)	0.40 (0.01)	0.80 (0.35)	0.11 (0.11)	0.09 (0.03)	0.34 (0.19)	0.33 (0.07)
11F		4050		0.65 (0.18)	0.57 (0.13)	0.44 (0.00)	0.61 (0.21)	0.22 (0.14)	0.07 (0.01)	0.35 (0.15)	0.30 (0.10)
10F			4000	0.56 (0.19)	0.57 (0.18)	0.26 (0.00)	0.53 (0.22)	0.11 (0.12)	0.09 (0.03)	0.31 (0.13)	0.35 (0.15)
9F		4000		0.55 (0.22)	0.50 (0.19)	0.25 (0.01)	0.54 (0.26)	0.10 (0.11)	0.09 (0.03)	0.32 (0.16)	0.31 (0.13)
8F			4050	0.60 (0.26)	0.53 (0.22)	0.26 (0.00)	0.58 (0.31)	0.13 (0.12)	0.09 (0.02)	0.35 (0.19)	0.32 (0.16)
7F		4000		0.53 (0.26)	0.55 (0.26)	0.25 (0.01)	0.52 (0.29)	0.04 (0.04)	0.03 (0.02)	0.34 (0.17)	0.36 (0.19)
6F			4000	0.53 (0.29)	0.50 (0.26)	0.24 (0.01)	0.53 (0.33)	0.04 (0.04)	0.03 (0.02)	0.34 (0.19)	0.32 (0.17)
5F		4000		0.57 (0.32)	0.52 (0.29)	0.24 (0.01)	0.58 (0.37)	0.03 (0.05)	0.03 (0.02)	0.35 (0.22)	0.33 (0.19)
4F			4000	0.55 (0.32)	0.55 (0.32)	0.24 (0.00)	0.56 (0.37)	0.05 (0.05)	0.03 (0.01)	0.30 (0.20)	0.34 (0.22)
3F		4000		0.56 (0.35)	0.54 (0.32)	0.24 (0.00)	0.58 (0.40)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.30 (0.22)	0.28 (0.20)
2F			4450	0.59 (0.38)	0.54 (0.35)	0.23 (0.00)	0.64 (0.44)	0.09 (0.07)	0.03 (0.00)	0.31 (0.24)	0.29 (0.22)
1F					0.66 (0.38)	0.39 (0.04)		0.50 (0.38)	0.67 (0.44)	0.02 (0.04)	0.30 (0.24)
			16200				7200				
			23400								
A			B				C				
5 フレーム (S=1/272)											

48550	13F	4000	0.72 (0.11)	0.53 (0.28)	0.40 (0.00)	0.60 (0.29)	0.30 (0.16)	0.06 (0.01)	0.20 (0.13)	
						0.64 (0.10)			0.38 (0.06)	
	12F	4000	0.48 (0.11)	0.67 (0.30)	0.34 (0.00)	0.62 (0.29)	0.51 (0.10)		0.32 (0.19)	0.34 (0.06)
						0.44 (0.12)	0.10 (0.12)	0.09 (0.02)	0.29 (0.08)	
	11F	4050	0.57 (0.14)	0.65 (0.30)	0.36 (0.00)	0.61 (0.29)	0.45 (0.12)		0.27 (0.18)	0.30 (0.08)
						0.53 (0.17)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.34 (0.12)	
	10F	4000	0.47 (0.15)	0.61 (0.31)	0.32 (0.00)	0.56 (0.30)	0.49 (0.17)		0.31 (0.19)	0.34 (0.12)
						0.45 (0.18)	0.12 (0.12)	0.09 (0.02)	0.29 (0.10)	
	9F	4000	0.47 (0.18)	0.63 (0.31)	0.31 (0.00)	0.56 (0.30)	0.43 (0.18)		0.33 (0.19)	0.28 (0.10)
						0.46 (0.21)	0.10 (0.11)	0.09 (0.03)	0.29 (0.13)	
	8F	4050	0.51 (0.21)	0.62 (0.31)	0.31 (0.00)	0.56 (0.30)	0.47 (0.21)		0.30 (0.19)	0.31 (0.13)
						0.50 (0.25)	0.13 (0.12)	0.09 (0.02)	0.32 (0.16)	
7F	4000	0.45 (0.21)	0.64 (0.31)	0.30 (0.01)	0.56 (0.30)	0.49 (0.25)		0.29 (0.19)	0.32 (0.16)	
					0.43 (0.24)	0.13 (0.12)	0.09 (0.02)	0.25 (0.13)		
6F	4000	0.45 (0.23)	0.65 (0.31)	0.30 (0.01)	0.56 (0.30)	0.43 (0.24)		0.28 (0.18)	0.26 (0.13)	
					0.45 (0.28)	0.14 (0.13)	0.09 (0.02)	0.27 (0.15)		
5F	4000	0.48 (0.26)	0.64 (0.31)	0.30 (0.00)	0.57 (0.30)	0.45 (0.28)		0.26 (0.18)	0.27 (0.15)	
					0.49 (0.31)	0.16 (0.13)	0.09 (0.01)	0.29 (0.17)		
4F	4000	0.48 (0.26)	0.63 (0.31)	0.30 (0.00)	0.58 (0.30)	0.49 (0.31)		0.25 (0.17)	0.29 (0.17)	
					0.49 (0.31)	0.17 (0.13)	0.09 (0.01)	0.25 (0.15)		
3F	4000	0.49 (0.28)	0.62 (0.30)	0.30 (0.00)	0.59 (0.30)	0.48 (0.31)		0.24 (0.17)	0.24 (0.15)	
					0.51 (0.34)	0.19 (0.14)	0.09 (0.00)	0.26 (0.17)		
2F	4450	0.50 (0.31)	0.63 (0.31)	0.31 (0.00)	0.63 (0.32)	0.50 (0.34)		0.23 (0.17)	0.26 (0.17)	
					0.56 (0.37)	0.21 (0.15)	0.09 (0.00)	0.27 (0.18)		
1F			0.56 (0.31)			0.37 (0.29)	0.59 (0.37)	0.02 (0.04)	0.27 (0.18)	
			0.19 (0.23)		0.28 (0.03)		0.23 (0.17)	0.03 (0.06)		
			16200				7200			
			23400							
			A				B		C	
			6 フレーム (S=1/272)							

(2) 短期荷重時断面検定比図

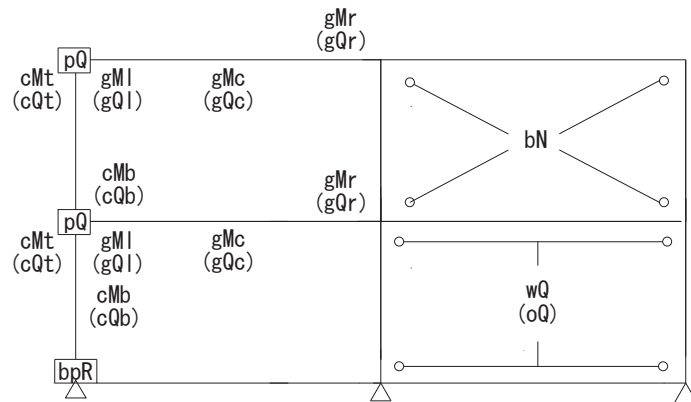

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

48550	13F	4000	0.70 (0.05)	0.30 (0.14)	0.06 (0.07)	0.15 (0.10)	0.34 (0.16)	0.05 (0.07)	0.29 (0.07)	0.32 (0.16)	0.04 (0.07)	0.29 (0.07)	0.33 (0.16)	0.05 (0.07)	0.29 (0.07)	0.34 (0.16)	0.15 (0.11)	0.06 (0.07)	0.69 (0.05)	0.30 (0.14)
			0.46 (0.05)	0.42 (0.19)	0.61 (0.07)	0.58 (0.25)	0.59 (0.07)	0.61 (0.26)	0.59 (0.07)	0.60 (0.25)	0.61 (0.07)	0.59 (0.24)	0.46 (0.05)							
	12F	4000	0.59 (0.09)	0.59 (0.25)	0.05 (0.15)	0.68 (0.11)	0.60 (0.25)	0.05 (0.15)	0.40 (0.10)	0.61 (0.26)	0.04 (0.15)	0.40 (0.10)	0.58 (0.25)	0.05 (0.15)	0.68 (0.11)	0.41 (0.19)	0.05 (0.15)	0.59 (0.09)	0.59 (0.24)	0.46 (0.05)
			0.54 (0.09)	0.59 (0.26)	0.67 (0.11)	0.74 (0.30)	0.63 (0.10)	0.77 (0.31)	0.63 (0.10)	0.75 (0.30)	0.67 (0.11)	0.78 (0.31)	0.54 (0.09)							
	11F	4050	0.69 (0.14)	0.78 (0.31)	0.07 (0.21)	0.83 (0.15)	0.75 (0.31)	0.04 (0.19)	0.50 (0.15)	0.78 (0.31)	0.04 (0.20)	0.50 (0.15)	0.74 (0.30)	0.04 (0.19)	0.83 (0.15)	0.59 (0.26)	0.07 (0.21)	0.69 (0.14)	0.69 (0.31)	0.54 (0.09)
			0.65 (0.14)	0.47 (0.21)	0.78 (0.15)	0.60 (0.24)	0.75 (0.15)	0.62 (0.24)	0.75 (0.15)	0.62 (0.24)	0.78 (0.15)	0.62 (0.25)	0.65 (0.14)							
	10F	4000	0.51 (0.14)	0.62 (0.25)	0.05 (0.17)	0.44 (0.15)	0.62 (0.24)	0.03 (0.16)	0.45 (0.16)	0.63 (0.24)	0.02 (0.17)	0.45 (0.16)	0.60 (0.24)	0.03 (0.16)	0.44 (0.15)	0.47 (0.21)	0.05 (0.17)	0.51 (0.14)	0.51 (0.25)	0.65 (0.14)
			0.48 (0.14)	0.54 (0.23)	0.63 (0.15)	0.68 (0.26)	0.62 (0.16)	0.71 (0.27)	0.62 (0.16)	0.70 (0.27)	0.63 (0.15)	0.68 (0.27)	0.48 (0.14)							
	9F	4000	0.59 (0.19)	0.68 (0.27)	0.04 (0.19)	0.50 (0.18)	0.70 (0.27)	0.03 (0.19)	0.50 (0.19)	0.71 (0.27)	0.02 (0.19)	0.50 (0.19)	0.68 (0.26)	0.03 (0.19)	0.50 (0.18)	0.54 (0.23)	0.04 (0.19)	0.59 (0.19)	0.59 (0.27)	0.48 (0.14)
			0.57 (0.19)	0.58 (0.25)	0.71 (0.18)	0.72 (0.28)	0.70 (0.19)	0.76 (0.29)	0.70 (0.19)	0.73 (0.28)	0.71 (0.18)	0.72 (0.29)	0.57 (0.19)							
	8F	4050	0.62 (0.23)	0.73 (0.29)	0.05 (0.20)	0.53 (0.22)	0.74 (0.28)	0.03 (0.20)	0.55 (0.23)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.55 (0.23)	0.73 (0.28)	0.03 (0.20)	0.53 (0.22)	0.58 (0.25)	0.05 (0.20)	0.62 (0.22)	0.62 (0.29)	0.57 (0.19)
			0.64 (0.23)	0.47 (0.21)	0.76 (0.22)	0.56 (0.23)	0.81 (0.23)	0.57 (0.22)	0.81 (0.23)	0.61 (0.23)	0.76 (0.22)	0.62 (0.25)	0.64 (0.22)							
	7F	4000	0.46 (0.21)	0.63 (0.25)	0.05 (0.17)	0.64 (0.22)	0.62 (0.23)	0.03 (0.17)	0.71 (0.23)	0.57 (0.22)	0.01 (0.16)	0.70 (0.23)	0.56 (0.23)	0.03 (0.17)	0.64 (0.22)	0.47 (0.22)	0.05 (0.17)	0.46 (0.21)	0.46 (0.22)	0.64 (0.22)
0.48 (0.21)			0.60 (0.24)	0.04 (0.17)	0.66 (0.25)	0.63 (0.24)	0.03 (0.18)	0.70 (0.26)	0.61 (0.24)	0.01 (0.18)	0.70 (0.26)	0.59 (0.23)	0.03 (0.18)	0.66 (0.25)	0.46 (0.21)	0.04 (0.17)	0.53 (0.25)	0.53 (0.24)	0.48 (0.21)	
6F	4000	0.53 (0.25)	0.60 (0.24)	0.04 (0.17)	0.66 (0.25)	0.63 (0.24)	0.03 (0.18)	0.70 (0.26)	0.61 (0.24)	0.01 (0.18)	0.70 (0.26)	0.59 (0.23)	0.03 (0.18)	0.66 (0.25)	0.46 (0.21)	0.04 (0.17)	0.53 (0.25)	0.53 (0.25)	0.48 (0.21)	
		0.53 (0.25)	0.50 (0.23)	0.65 (0.25)	0.59 (0.24)	0.70 (0.30)	0.60 (0.26)	0.70 (0.23)	0.60 (0.26)	0.70 (0.30)	0.64 (0.24)	0.65 (0.25)	0.63 (0.25)	0.53 (0.25)	0.53 (0.25)					
5F	4000	0.57 (0.28)	0.63 (0.25)	0.04 (0.18)	0.70 (0.29)	0.64 (0.24)	0.03 (0.18)	0.71 (0.30)	0.60 (0.23)	0.01 (0.17)	0.71 (0.30)	0.60 (0.24)	0.03 (0.18)	0.70 (0.29)	0.50 (0.23)	0.04 (0.18)	0.57 (0.28)	0.57 (0.28)	0.63 (0.25)	
		0.63 (0.28)	0.50 (0.21)	0.73 (0.29)	0.56 (0.22)	0.71 (0.30)	0.58 (0.23)	0.71 (0.30)	0.58 (0.22)	0.71 (0.30)	0.56 (0.22)	0.63 (0.29)	0.73 (0.29)	0.61 (0.23)	0.63 (0.28)					
4F	4000	0.61 (0.29)	0.61 (0.23)	0.03 (0.17)	0.68 (0.29)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.65 (0.30)	0.58 (0.23)	0.01 (0.17)	0.64 (0.30)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.68 (0.29)	0.50 (0.21)	0.03 (0.17)	0.61 (0.29)	0.61 (0.29)	0.63 (0.28)	
		0.62 (0.29)	0.52 (0.21)	0.69 (0.29)	0.55 (0.21)	0.65 (0.30)	0.56 (0.23)	0.65 (0.30)	0.56 (0.23)	0.65 (0.30)	0.56 (0.22)	0.69 (0.29)	0.62 (0.23)	0.62 (0.29)						
3F	4000	0.64 (0.33)	0.62 (0.23)	0.04 (0.17)	0.69 (0.32)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.66 (0.33)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.66 (0.33)	0.55 (0.22)	0.01 (0.16)	0.69 (0.32)	0.52 (0.21)	0.04 (0.17)	0.64 (0.33)	0.64 (0.33)	0.62 (0.29)	
		0.69 (0.33)	0.50 (0.21)	0.71 (0.32)	0.51 (0.20)	0.70 (0.33)	0.51 (0.20)	0.70 (0.33)	0.51 (0.20)	0.71 (0.32)	0.58 (0.22)	0.69 (0.33)								
2F	4450	0.58 (0.36)	0.58 (0.22)	0.03 (0.16)	0.63 (0.35)	0.51 (0.20)	0.01 (0.14)	0.60 (0.36)	0.52 (0.20)	0.01 (0.15)	0.60 (0.36)	0.51 (0.20)	0.01 (0.14)	0.63 (0.35)	0.50 (0.21)	0.03 (0.16)	0.58 (0.36)	0.58 (0.36)	0.69 (0.33)	
		0.84 (0.36)	0.20 (0.42)	0.88 (0.35)	0.17 (0.31)	0.89 (0.36)	0.18 (0.33)	0.02 (0.25)	0.89 (0.36)	0.18 (0.33)	0.02 (0.25)	0.89 (0.36)	0.17 (0.31)	0.88 (0.35)	0.24 (0.36)	0.05 (0.33)	0.84 (0.36)	0.84 (0.36)	0.69 (0.33)	
1F		0.24 (0.36)	0.05 (0.33)	0.17 (0.32)	0.02 (0.23)	0.18 (0.33)	0.02 (0.25)	0.17 (0.31)	0.02 (0.23)	0.17 (0.31)	0.02 (0.23)	0.17 (0.31)	0.02 (0.23)	0.20 (0.42)	0.05 (0.33)	0.24 (0.36)	0.84 (0.36)	0.84 (0.36)	0.05 (0.33)	
		A フレーム (S=1/272)																		

48550	13F	4000	0.69 (0.06)	0.35 (0.17)	0.07 (0.08)	0.17 (0.13)	0.42 (0.20)	0.07 (0.09)	0.37 (0.20)	0.34 (0.08)	0.38 (0.19)	0.05 (0.08)	0.40 (0.20)	0.35 (0.09)	0.38 (0.20)	0.07 (0.09)	0.43 (0.20)	0.80 (0.09)	0.17 (0.13)	0.07 (0.07)	0.68 (0.06)	0.34 (0.17)	
	12F	4000	0.64 (0.11)	0.52 (0.06)	0.06 (0.18)	0.49 (0.20)	0.59 (0.09)	0.05 (0.17)	0.65 (0.27)	0.56 (0.08)	0.67 (0.28)	0.04 (0.18)	0.70 (0.29)	0.47 (0.13)	0.58 (0.09)	0.05 (0.17)	0.70 (0.29)	0.69 (0.13)	0.47 (0.21)	0.06 (0.17)	0.63 (0.11)	0.51 (0.06)	
	11F	4050	0.74 (0.16)	0.60 (0.11)	0.07 (0.24)	0.68 (0.29)	0.82 (0.14)	0.05 (0.22)	0.85 (0.34)	0.58 (0.18)	0.62 (0.13)	0.86 (0.34)	0.04 (0.23)	0.89 (0.35)	0.59 (0.18)	0.83 (0.33)	0.04 (0.22)	0.87 (0.34)	0.67 (0.13)	0.07 (0.24)	0.73 (0.16)	0.60 (0.11)	
	10F	4000	0.53 (0.17)	0.70 (0.27)	0.06 (0.19)	0.53 (0.18)	0.80 (0.27)	0.03 (0.19)	0.70 (0.27)	0.52 (0.19)	0.69 (0.27)	0.68 (0.27)	0.03 (0.19)	0.71 (0.19)	0.53 (0.26)	0.67 (0.19)	0.03 (0.18)	0.71 (0.18)	0.81 (0.23)	0.52 (0.19)	0.06 (0.19)	0.53 (0.16)	0.69 (0.16)
	9F	4000	0.58 (0.21)	0.50 (0.17)	0.05 (0.21)	0.61 (0.25)	0.66 (0.18)	0.03 (0.21)	0.79 (0.30)	0.58 (0.22)	0.64 (0.19)	0.78 (0.30)	0.02 (0.22)	0.80 (0.22)	0.58 (0.29)	0.75 (0.29)	0.03 (0.21)	0.80 (0.21)	0.66 (0.18)	0.05 (0.25)	0.58 (0.21)	0.49 (0.16)	
	8F	4050	0.61 (0.26)	0.57 (0.21)	0.05 (0.23)	0.66 (0.28)	0.73 (0.21)	0.03 (0.23)	0.84 (0.32)	0.64 (0.27)	0.71 (0.22)	0.85 (0.32)	0.02 (0.24)	0.87 (0.26)	0.65 (0.31)	0.81 (0.31)	0.03 (0.23)	0.85 (0.24)	0.72 (0.21)	0.05 (0.28)	0.60 (0.23)	0.57 (0.21)	
	7F	4000	0.45 (0.25)	0.64 (0.26)	0.06 (0.21)	0.57 (0.25)	0.85 (0.25)	0.04 (0.20)	0.73 (0.27)	0.75 (0.27)	0.85 (0.27)	0.66 (0.25)	0.02 (0.20)	0.68 (0.27)	0.86 (0.26)	0.65 (0.26)	0.03 (0.21)	0.74 (0.24)	0.85 (0.25)	0.06 (0.20)	0.44 (0.25)	0.64 (0.26)	
	6F	4000	0.53 (0.29)	0.47 (0.25)	0.05 (0.21)	0.58 (0.25)	0.68 (0.25)	0.03 (0.22)	0.71 (0.29)	0.76 (0.30)	0.72 (0.28)	0.78 (0.28)	0.01 (0.21)	0.74 (0.30)	0.70 (0.28)	0.03 (0.22)	0.78 (0.28)	0.68 (0.25)	0.57 (0.25)	0.05 (0.20)	0.52 (0.28)	0.47 (0.25)	
	5F	4000	0.57 (0.33)	0.52 (0.29)	0.05 (0.22)	0.61 (0.27)	0.70 (0.29)	0.03 (0.22)	0.75 (0.29)	0.79 (0.32)	0.76 (0.30)	0.71 (0.27)	0.01 (0.21)	0.73 (0.32)	0.76 (0.28)	0.03 (0.22)	0.79 (0.32)	0.70 (0.28)	0.62 (0.28)	0.05 (0.22)	0.57 (0.30)	0.51 (0.28)	
	4F	4000	0.64 (0.34)	0.63 (0.33)	0.04 (0.21)	0.62 (0.25)	0.76 (0.33)	0.02 (0.20)	0.72 (0.32)	0.68 (0.26)	0.79 (0.32)	0.70 (0.27)	0.01 (0.21)	0.72 (0.30)	0.79 (0.27)	0.68 (0.26)	0.02 (0.20)	0.71 (0.31)	0.76 (0.32)	0.04 (0.25)	0.64 (0.21)	0.63 (0.33)	
	3F	4000	0.68 (0.38)	0.63 (0.34)	0.04 (0.21)	0.64 (0.26)	0.71 (0.32)	0.02 (0.20)	0.74 (0.34)	0.68 (0.26)	0.72 (0.31)	0.68 (0.26)	0.01 (0.20)	0.73 (0.34)	0.67 (0.26)	0.01 (0.20)	0.76 (0.33)	0.71 (0.31)	0.64 (0.26)	0.04 (0.21)	0.67 (0.38)	0.63 (0.34)	
	2F	4450	0.66 (0.43)	0.69 (0.38)	0.04 (0.19)	0.59 (0.24)	0.74 (0.34)	0.01 (0.17)	0.69 (0.23)	0.60 (0.23)	0.75 (0.35)	0.67 (0.40)	0.01 (0.17)	0.61 (0.23)	0.59 (0.23)	0.67 (0.39)	0.01 (0.17)	0.60 (0.23)	0.74 (0.33)	0.04 (0.19)	0.68 (0.25)	0.69 (0.38)	
1F			0.87 (0.43)	0.07 (0.37)	0.23 (0.48)	0.87 (0.38)	0.03 (0.26)	0.19 (0.36)	0.20 (0.36)	0.87 (0.40)	0.21 (0.38)	0.02 (0.28)	0.21 (0.38)	0.86 (0.39)	0.39 (0.36)	0.03 (0.26)	0.19 (0.36)	0.86 (0.36)	0.07 (0.37)	0.27 (0.42)	0.86 (0.43)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200						
			36000																				
			1		2		3		4		5		6										
			B フレーム (S=1/272)																				

13F	4000	0.26 (0.05)	0.36 (0.18)	0.10 (0.05)	0.25 (0.16)	0.32 (0.07)	0.38 (0.19)	0.07 (0.06)	0.33 (0.18)	0.31 (0.07)	0.31 (0.16)	0.07 (0.06)	0.36 (0.18)	0.34 (0.07)	0.36 (0.18)	0.07 (0.07)	0.42 (0.19)	0.31 (0.06)	0.25 (0.16)	0.11 (0.04)	0.32 (0.16)	0.23 (0.04)
		0.30 (0.08)	0.65 (0.22)	0.08 (0.11)	0.45 (0.11)	0.68 (0.30)	0.10 (0.13)	0.45 (0.11)	0.63 (0.29)	0.09 (0.13)	0.44 (0.11)	0.54 (0.21)	0.06 (0.10)	0.38 (0.10)	0.48 (0.20)	0.07 (0.11)	0.29 (0.08)	0.58 (0.21)	0.40 (0.06)	0.61 (0.22)	0.36 (0.04)	
12F	4000	0.39 (0.12)	0.82 (0.27)	0.09 (0.15)	0.56 (0.15)	0.84 (0.35)	0.10 (0.17)	0.57 (0.16)	0.79 (0.34)	0.55 (0.11)	0.87 (0.31)	0.51 (0.11)	0.70 (0.25)	0.46 (0.10)	0.79 (0.26)	0.47 (0.08)						
		0.44 (0.12)	0.64 (0.19)	0.06 (0.12)	0.59 (0.14)	0.60 (0.23)	0.05 (0.13)	0.60 (0.15)	0.55 (0.22)	0.05 (0.13)	0.57 (0.14)	0.51 (0.17)	0.03 (0.11)	0.51 (0.12)	0.49 (0.17)	0.06 (0.11)	0.43 (0.11)	0.55 (0.18)	0.61 (0.13)	0.61 (0.19)	0.59 (0.12)	
11F	4050	0.52 (0.15)	0.71 (0.21)	0.06 (0.14)	0.62 (0.18)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.64 (0.19)	0.64 (0.25)	0.05 (0.15)	0.61 (0.18)	0.58 (0.19)	0.03 (0.12)	0.54 (0.16)	0.57 (0.19)	0.05 (0.13)	0.50 (0.15)	0.62 (0.19)	0.48 (0.12)	0.68 (0.20)	0.42 (0.11)	
		0.54 (0.19)	0.76 (0.22)	0.06 (0.14)	0.63 (0.22)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.67 (0.24)	0.67 (0.26)	0.05 (0.16)	0.62 (0.22)	0.60 (0.19)	0.03 (0.13)	0.57 (0.20)	0.62 (0.20)	0.06 (0.14)	0.53 (0.19)	0.64 (0.20)	0.54 (0.15)	0.73 (0.22)	0.50 (0.15)	
10F	4000	0.39 (0.16)	0.72 (0.21)	0.05 (0.14)	0.39 (0.21)	0.70 (0.27)	0.05 (0.16)	0.41 (0.23)	0.66 (0.26)	0.05 (0.16)	0.39 (0.21)	0.59 (0.19)	0.03 (0.12)	0.32 (0.19)	0.59 (0.20)	0.05 (0.13)	0.38 (0.16)	0.62 (0.20)	0.68 (0.20)	0.69 (0.21)	0.55 (0.19)	
		0.48 (0.22)	0.72 (0.22)	0.05 (0.14)	0.45 (0.32)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.47 (0.34)	0.68 (0.26)	0.05 (0.16)	0.44 (0.32)	0.59 (0.19)	0.03 (0.12)	0.37 (0.29)	0.63 (0.20)	0.05 (0.14)	0.47 (0.21)	0.62 (0.19)	0.68 (0.24)	0.70 (0.21)	0.43 (0.19)	
9F	4000	0.41 (0.20)	0.71 (0.22)	0.05 (0.14)	0.37 (0.30)	0.72 (0.27)	0.05 (0.16)	0.39 (0.32)	0.69 (0.27)	0.05 (0.16)	0.37 (0.30)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.32 (0.27)	0.64 (0.21)	0.04 (0.14)	0.40 (0.19)	0.62 (0.20)	0.73 (0.29)	0.70 (0.21)	0.47 (0.21)	
		0.41 (0.22)	0.70 (0.22)	0.04 (0.14)	0.40 (0.35)	0.72 (0.27)	0.05 (0.16)	0.41 (0.38)	0.70 (0.27)	0.05 (0.16)	0.40 (0.35)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.32 (0.32)	0.65 (0.21)	0.04 (0.14)	0.40 (0.22)	0.60 (0.19)	0.66 (0.27)	0.70 (0.21)	0.40 (0.19)	
8F	4050	0.38 (0.24)	0.66 (0.21)	0.05 (0.13)	0.44 (0.40)	0.66 (0.26)	0.05 (0.14)	0.46 (0.42)	0.65 (0.26)	0.05 (0.15)	0.44 (0.40)	0.55 (0.18)	0.04 (0.11)	0.40 (0.36)	0.63 (0.21)	0.04 (0.13)	0.37 (0.24)	0.56 (0.18)	0.73 (0.32)	0.66 (0.27)	0.44 (0.22)	
		0.65 (0.24)	0.14 (0.30)	0.87 (0.40)	0.12 (0.21)	0.90 (0.42)	0.12 (0.23)	0.87 (0.40)	0.11 (0.21)	0.02 (0.13)	0.11 (0.30)	0.83 (0.36)	0.15 (0.27)	0.64 (0.24)								
7F	4000	0.15 (0.27)	0.05 (0.21)	0.11 (0.22)	0.02 (0.14)	0.12 (0.23)	0.02 (0.15)	0.11 (0.21)	0.02 (0.13)	0.13 (0.30)	0.05 (0.21)	0.15 (0.27)	0.64 (0.24)									
		36000																				
6F	4000																					
5F	4000																					
4F	4000																					
3F	4000																					
2F	4450																					
1F																						
		1		2		3		4		5		6										
		C フレーム (S=1/272)																				

13F	48550	4000	0.70 (0.11)	0.57 (0.22)	0.27 (0.03)	0.60 (0.23)	0.34 (0.15)	0.05 (0.05)	0.30 (0.13)		
12F			4000	0.59 (0.12)	0.46 (0.11)	0.24 (0.05)	0.78 (0.26)	0.52 (0.12)	0.61 (0.24)	0.38 (0.07)	
11F		4050		0.69 (0.15)	0.54 (0.12)	0.25 (0.07)	0.87 (0.17)	0.60 (0.14)	0.72 (0.14)	0.48 (0.11)	
10F			4000	0.51 (0.14)	0.65 (0.15)	0.22 (0.07)	0.83 (0.16)	0.70 (0.17)	0.79 (0.29)	0.61 (0.15)	
9F		4000		0.59 (0.18)	0.48 (0.14)	0.21 (0.08)	0.86 (0.20)	0.50 (0.16)	0.85 (0.31)	0.43 (0.13)	
8F			4050	0.62 (0.22)	0.57 (0.18)	0.22 (0.08)	0.89 (0.25)	0.57 (0.20)	0.89 (0.32)	0.51 (0.17)	
7F		4000		0.46 (0.21)	0.64 (0.22)	0.21 (0.08)	0.86 (0.24)	0.64 (0.27)	0.87 (0.32)	0.57 (0.20)	
6F			4000	0.53 (0.25)	0.48 (0.21)	0.20 (0.08)	0.85 (0.28)	0.47 (0.27)	0.86 (0.32)	0.40 (0.17)	
5F		4000		0.57 (0.28)	0.53 (0.25)	0.21 (0.08)	0.87 (0.32)	0.52 (0.28)	0.89 (0.32)	0.44 (0.20)	
4F			4000	0.45 (0.28)	0.63 (0.28)	0.21 (0.08)	0.88 (0.33)	0.63 (0.31)	0.92 (0.33)	0.47 (0.22)	
3F		4000		0.48 (0.32)	0.62 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.37)	0.63 (0.31)	0.92 (0.33)	0.41 (0.20)	
2F			4450	0.47 (0.36)	0.69 (0.32)	0.21 (0.07)	0.84 (0.42)	0.69 (0.30)	0.85 (0.32)	0.44 (0.22)	
1F				0.84 (0.36)	0.32 (0.34)	0.18 (0.16)	0.34 (0.38)	0.87 (0.42)	0.19 (0.30)	0.65 (0.25)	
			16200				7200				
			23400								
A			B				C				
1 フレーム (S=1/272)											

13F	48550	4000	0.87 (0.15)	0.69 (0.32)	0.40 (0.04)	0.78 (0.34)	0.52 (0.22)	0.06 (0.06)	0.29 (0.14)		
12F			4000	0.61 (0.15)			0.84 (0.33)	0.59 (0.15)		0.59 (0.25)	0.43 (0.07)
11F		4050		0.68 (0.14)	0.90 (0.31)	0.28 (0.06)	0.68 (0.16)	0.45 (0.20)	0.09 (0.10)	0.55 (0.12)	
10F			4000	0.67 (0.14)			0.94 (0.33)	0.66 (0.16)		0.71 (0.28)	0.53 (0.12)
9F		4000		0.83 (0.19)	0.98 (0.33)	0.30 (0.08)	0.82 (0.21)	0.69 (0.27)	0.07 (0.13)	0.65 (0.18)	
8F			4050	0.78 (0.19)			0.78 (0.22)	0.80 (0.21)		0.77 (0.30)	0.69 (0.18)
7F		4000		0.71 (0.21)	0.84 (0.23)	0.18 (0.08)	0.72 (0.22)	0.60 (0.25)	0.10 (0.14)	0.59 (0.15)	
6F			4000	0.63 (0.21)			0.85 (0.24)	0.66 (0.22)		0.83 (0.32)	0.56 (0.15)
5F		4000		0.74 (0.24)	0.92 (0.25)	0.17 (0.09)	0.76 (0.25)	0.66 (0.27)	0.09 (0.16)	0.62 (0.19)	
4F			4000	0.71 (0.24)			0.89 (0.25)	0.73 (0.25)		0.91 (0.34)	0.63 (0.19)
3F		4000		0.77 (0.27)	0.95 (0.25)	0.18 (0.10)	0.81 (0.29)	0.76 (0.30)	0.09 (0.18)	0.83 (0.24)	
2F			4450	0.76 (0.27)			0.81 (0.23)	0.85 (0.29)		0.66 (0.27)	0.72 (0.24)
1F				0.57 (0.25)	0.92 (0.25)	0.18 (0.09)	0.71 (0.28)	0.59 (0.23)	0.04 (0.18)	0.70 (0.24)	
			0.61 (0.25)			0.82 (0.23)	0.68 (0.28)		0.75 (0.30)	0.66 (0.24)	
			0.62 (0.29)	0.93 (0.25)	0.17 (0.09)	0.71 (0.29)	0.66 (0.26)	0.03 (0.20)	0.72 (0.29)		
			0.65 (0.29)			0.85 (0.24)	0.70 (0.29)		0.77 (0.30)	0.72 (0.29)	
		0.66 (0.32)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.75 (0.31)	0.72 (0.28)	0.04 (0.21)	0.80 (0.34)			
		0.73 (0.32)			0.85 (0.24)	0.76 (0.31)		0.84 (0.33)	0.78 (0.34)		
		0.62 (0.31)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.72 (0.32)	0.79 (0.30)	0.03 (0.23)	0.71 (0.32)			
		0.69 (0.31)			0.85 (0.24)	0.71 (0.32)		0.88 (0.34)	0.70 (0.32)		
		0.63 (0.34)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.74 (0.36)	0.83 (0.32)	0.03 (0.24)	0.73 (0.37)			
		0.71 (0.34)			0.78 (0.23)	0.74 (0.36)		0.78 (0.30)	0.78 (0.37)		
		0.55 (0.37)	0.81 (0.22)	0.17 (0.07)	0.69 (0.39)	0.76 (0.30)	0.03 (0.21)	0.66 (0.41)			
		0.88 (0.37)			0.44 (0.49)	0.87 (0.39)		0.24 (0.32)	0.87 (0.41)		
		0.38 (0.43)		0.24 (0.19)		0.36 (0.48)	0.04 (0.38)				
		16200					7200				
		23400									
		A									B
		2 フレーム (S=1/272)									C



48550	13F	4000	0.84 (0.15)	0.69 (0.32)	0.40 (0.04)	0.77 (0.34)	0.51 (0.22)	0.06 (0.06)	0.28 (0.14)		
	12F	4000	0.63 (0.14)	0.59 (0.15)	0.28 (0.06)	0.84 (0.30)	0.56 (0.14)		0.61 (0.25)	0.42 (0.07)	
	11F	4050	0.77 (0.19)	0.63 (0.14)	0.30 (0.08)	0.93 (0.33)	0.62 (0.16)		0.73 (0.29)	0.55 (0.13)	
	10F	4000	0.69 (0.21)	0.75 (0.19)	0.18 (0.08)	0.77 (0.23)	0.78 (0.21)		0.80 (0.31)	0.71 (0.19)	
	9F	4000	0.73 (0.25)	0.62 (0.21)	0.17 (0.09)	0.84 (0.24)	0.64 (0.22)		0.87 (0.33)	0.57 (0.16)	
	8F	4050	0.76 (0.28)	0.70 (0.25)	0.18 (0.09)	0.88 (0.24)	0.71 (0.26)		0.95 (0.35)	0.64 (0.21)	
7F	4000	0.58 (0.26)	0.81 (0.28)	0.18 (0.09)	0.81 (0.23)	0.85 (0.30)		0.67 (0.27)	0.71 (0.26)		
6F	4000	0.64 (0.30)	0.67 (0.26)	0.17 (0.09)	0.82 (0.23)	0.72 (0.28)		0.76 (0.30)	0.66 (0.26)		
5F	4000	0.67 (0.33)	0.70 (0.30)	0.18 (0.09)	0.84 (0.24)	0.76 (0.29)		0.78 (0.31)	0.72 (0.31)		
4F	4000	0.63 (0.32)	0.71 (0.33)	0.18 (0.09)	0.85 (0.24)	0.79 (0.33)		0.86 (0.33)	0.79 (0.37)		
3F	4000	0.64 (0.35)	0.65 (0.32)	0.18 (0.09)	0.84 (0.24)	0.72 (0.33)		0.90 (0.34)	0.72 (0.35)		
2F	4450	0.57 (0.38)	0.70 (0.35)	0.17 (0.07)	0.77 (0.23)	0.75 (0.38)		0.80 (0.31)	0.80 (0.39)		
1F			0.89 (0.38)	0.38 (0.43)	0.24 (0.19)	0.44 (0.49)	0.87 (0.41)	0.37 (0.48)	0.04 (0.38)	0.24 (0.32)	0.90 (0.44)
			16200						7200		
			23400								
A			B						C		
3 フレーム (S=1/272)											

48550	13F	4000	0.84 (0.15)	0.69 (0.32)	0.40 (0.04)	0.77 (0.34)	0.50 (0.21)	0.06 (0.06)	0.29 (0.14)			
	12F	4000	0.62 (0.14)	0.59 (0.15)	0.28 (0.06)	0.83 (0.30)	0.58 (0.15)	0.43 (0.20)	0.08 (0.10)	0.59 (0.23)	0.43 (0.08)	
	11F	4050	0.77 (0.19)	0.63 (0.14)	0.30 (0.08)	0.93 (0.33)	0.63 (0.16)	0.67 (0.26)	0.06 (0.13)	0.71 (0.26)	0.51 (0.12)	
	10F	4000	0.69 (0.21)	0.75 (0.19)	0.18 (0.08)	0.77 (0.23)	0.79 (0.21)	0.58 (0.25)	0.10 (0.14)	0.77 (0.28)	0.68 (0.18)	
	9F	4000	0.73 (0.25)	0.62 (0.21)	0.18 (0.09)	0.84 (0.24)	0.65 (0.22)	0.64 (0.26)	0.08 (0.16)	0.83 (0.30)	0.54 (0.15)	
	8F	4050	0.76 (0.28)	0.70 (0.25)	0.18 (0.09)	0.88 (0.24)	0.72 (0.26)	0.80 (0.30)	0.74 (0.30)	0.09 (0.18)	0.91 (0.32)	0.61 (0.19)
7F	4000	0.58 (0.26)	0.81 (0.28)	0.18 (0.09)	0.80 (0.23)	0.86 (0.30)	0.76 (0.28)	0.57 (0.23)	0.04 (0.18)	0.66 (0.26)	0.71 (0.24)	
6F	4000	0.64 (0.30)	0.67 (0.26)	0.17 (0.09)	0.82 (0.23)	0.72 (0.28)	0.76 (0.29)	0.64 (0.25)	0.03 (0.20)	0.75 (0.29)	0.65 (0.25)	
5F	4000	0.67 (0.33)	0.70 (0.30)	0.18 (0.09)	0.84 (0.24)	0.76 (0.29)	0.93 (0.32)	0.70 (0.27)	0.03 (0.21)	0.77 (0.29)	0.71 (0.29)	
4F	4000	0.63 (0.32)	0.71 (0.33)	0.18 (0.09)	0.85 (0.24)	0.79 (0.32)	0.93 (0.32)	0.77 (0.30)	0.02 (0.23)	0.84 (0.32)	0.78 (0.34)	
3F	4000	0.64 (0.35)	0.65 (0.32)	0.18 (0.09)	0.84 (0.24)	0.71 (0.32)	0.90 (0.37)	0.82 (0.32)	0.03 (0.24)	0.87 (0.33)	0.70 (0.33)	
2F	4450	0.57 (0.38)	0.70 (0.35)	0.17 (0.07)	0.77 (0.23)	0.75 (0.37)	0.80 (0.40)	0.76 (0.30)	0.02 (0.21)	0.77 (0.29)	0.77 (0.37)	
1F			0.89 (0.38)	0.38 (0.43)	0.24 (0.19)	0.44 (0.49)	0.86 (0.40)	0.36 (0.48)	0.04 (0.38)	0.24 (0.32)	0.87 (0.41)	
			16200				7200					
			23400									
A							B				C	
4 フレーム (S=1/272)												

13F	48550	4000	0.87 (0.15)	0.68 (0.32)	0.41 (0.04)	0.77 (0.34)	0.50 (0.22)	0.06 (0.06)	0.30 (0.15)	
12F			4000	0.61 (0.15)			0.83 (0.33)	0.60 (0.15)		0.57 (0.23)
11F		4050		0.68 (0.14)	0.90 (0.31)	0.28 (0.06)	0.69 (0.16)	0.40 (0.18)	0.07 (0.10)	0.50 (0.12)
10F			4000	0.67 (0.14)			0.93 (0.20)	0.67 (0.24)		0.68 (0.16)
9F		4000		0.83 (0.19)	0.98 (0.33)	0.30 (0.08)	0.83 (0.20)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.59 (0.16)
8F			4050	0.78 (0.19)			0.77 (0.22)	0.81 (0.22)		0.73 (0.14)
7F		4000		0.71 (0.21)	0.84 (0.23)	0.18 (0.08)	0.72 (0.22)	0.53 (0.22)	0.08 (0.14)	0.51 (0.14)
6F			4000	0.63 (0.21)			0.85 (0.24)	0.66 (0.22)		0.78 (0.29)
5F		4000		0.74 (0.24)	0.92 (0.25)	0.18 (0.09)	0.76 (0.25)	0.58 (0.24)	0.07 (0.16)	0.54 (0.17)
4F			4000	0.71 (0.24)			0.88 (0.24)	0.72 (0.25)		0.86 (0.31)
3F		4000		0.77 (0.27)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.80 (0.29)	0.68 (0.27)	0.08 (0.18)	0.57 (0.22)
2F			4450	0.76 (0.27)			0.80 (0.23)	0.85 (0.29)		0.65 (0.26)
1F		0.57 (0.25)		0.92 (0.24)	0.18 (0.09)	0.71 (0.27)	0.55 (0.22)	0.03 (0.18)	0.68 (0.23)	
			0.61 (0.25)			0.82 (0.23)	0.68 (0.27)		0.74 (0.28)	0.63 (0.23)
			0.62 (0.29)	0.92 (0.25)	0.17 (0.09)	0.71 (0.28)	0.61 (0.24)	0.03 (0.20)	0.68 (0.27)	
			0.65 (0.29)			0.84 (0.24)	0.70 (0.28)		0.75 (0.29)	0.68 (0.27)
			0.66 (0.32)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.75 (0.30)	0.67 (0.26)	0.03 (0.21)	0.75 (0.31)	
			0.73 (0.32)			0.85 (0.24)	0.76 (0.30)		0.82 (0.31)	0.73 (0.31)
			0.61 (0.31)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.72 (0.31)	0.74 (0.29)	0.02 (0.22)	0.67 (0.30)	
			0.69 (0.31)			0.84 (0.24)	0.71 (0.31)		0.84 (0.32)	0.66 (0.30)
			0.62 (0.34)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.73 (0.35)	0.79 (0.30)	0.02 (0.23)	0.68 (0.34)	
			0.71 (0.34)			0.77 (0.23)	0.74 (0.35)		0.75 (0.29)	0.73 (0.34)
			0.55 (0.37)	0.80 (0.22)	0.17 (0.07)	0.68 (0.38)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.61 (0.38)	
			0.88 (0.37)			0.44 (0.49)	0.86 (0.38)		0.24 (0.31)	0.83 (0.38)
			0.38 (0.42)		0.23 (0.19)		0.36 (0.47)	0.04 (0.38)		
			16200				7200			
			23400							
			A	5 フレーム (S=1/272)				B	C	

13F	48550	4000	0.69 (0.11)	0.57 (0.22)	0.27 (0.03)	0.60 (0.23)	0.34 (0.15)	0.05 (0.05)	0.30 (0.13)		
12F			4000	0.59 (0.12)	0.46 (0.11)	0.24 (0.05)	0.78 (0.26)	0.51 (0.12)	0.60 (0.24)	0.36 (0.07)	
11F		4050		0.69 (0.15)	0.54 (0.12)	0.25 (0.07)	0.87 (0.27)	0.60 (0.14)	0.72 (0.27)	0.47 (0.11)	
10F			4000	0.51 (0.14)	0.65 (0.15)	0.22 (0.07)	0.82 (0.28)	0.69 (0.17)	0.78 (0.29)	0.59 (0.15)	
9F		4000		0.59 (0.18)	0.48 (0.14)	0.21 (0.08)	0.85 (0.29)	0.49 (0.16)	0.84 (0.31)	0.42 (0.13)	
8F			4050	0.62 (0.22)	0.57 (0.18)	0.22 (0.08)	0.88 (0.29)	0.57 (0.20)	0.88 (0.32)	0.50 (0.17)	
7F		4000		0.46 (0.21)	0.64 (0.22)	0.21 (0.08)	0.85 (0.29)	0.64 (0.25)	0.86 (0.31)	0.55 (0.20)	
6F			4000	0.53 (0.25)	0.48 (0.21)	0.20 (0.08)	0.84 (0.28)	0.47 (0.24)	0.85 (0.31)	0.39 (0.17)	
5F		4000		0.57 (0.28)	0.53 (0.25)	0.21 (0.08)	0.87 (0.29)	0.51 (0.28)	0.88 (0.32)	0.43 (0.19)	
4F			4000	0.45 (0.28)	0.63 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.29)	0.63 (0.32)	0.91 (0.33)	0.47 (0.22)	
3F		4000		0.48 (0.32)	0.62 (0.28)	0.20 (0.08)	0.86 (0.29)	0.63 (0.33)	0.91 (0.33)	0.40 (0.20)	
2F			4450	0.47 (0.36)	0.69 (0.32)	0.21 (0.07)	0.83 (0.29)	0.69 (0.37)	0.84 (0.31)	0.44 (0.22)	
1F				0.84 (0.36)	0.31 (0.33)	0.17 (0.15)	0.34 (0.38)	0.86 (0.42)	0.18 (0.27)	0.64 (0.25)	
			16200				7200				
			23400								
A			B				C				
6 フレーム (S=1/272)											

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

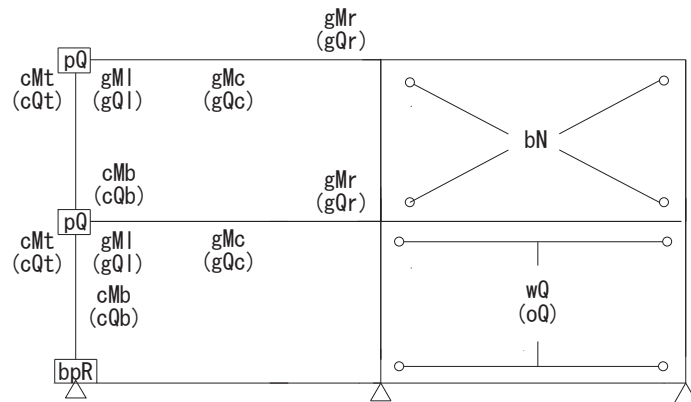

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

48550	13F	4000	0.70 (0.05)	0.30 (0.14)	0.06 (0.07)	0.15 (0.10)	0.34 (0.16)	0.05 (0.07)	0.29 (0.07)	0.32 (0.16)	0.04 (0.07)	0.29 (0.07)	0.33 (0.16)	0.05 (0.07)	0.87 (0.07)	0.15 (0.11)	0.06 (0.07)	0.69 (0.05)	0.30 (0.14)	
			0.46 (0.05)	0.59 (0.25)	0.05 (0.15)	0.42 (0.19)	0.61 (0.07)	0.60 (0.25)	0.05 (0.15)	0.58 (0.25)	0.59 (0.07)	0.61 (0.26)	0.59 (0.07)	0.60 (0.25)	0.61 (0.07)	0.41 (0.19)	0.05 (0.15)	0.59 (0.09)	0.46 (0.05)	
	12F	4000	0.59 (0.09)	0.59 (0.25)	0.05 (0.15)	0.42 (0.19)	0.61 (0.07)	0.60 (0.25)	0.05 (0.15)	0.58 (0.25)	0.59 (0.10)	0.04 (0.15)	0.61 (0.10)	0.58 (0.25)	0.05 (0.15)	0.68 (0.11)	0.41 (0.19)	0.05 (0.15)	0.59 (0.09)	0.46 (0.05)
			0.54 (0.09)	0.78 (0.31)	0.07 (0.21)	0.59 (0.26)	0.67 (0.11)	0.75 (0.31)	0.04 (0.19)	0.74 (0.30)	0.63 (0.10)	0.77 (0.31)	0.63 (0.10)	0.75 (0.30)	0.67 (0.11)	0.59 (0.26)	0.07 (0.21)	0.69 (0.14)	0.54 (0.09)	
	11F	4050	0.69 (0.14)	0.78 (0.31)	0.07 (0.21)	0.83 (0.15)	0.75 (0.31)	0.04 (0.19)	0.50 (0.15)	0.78 (0.31)	0.04 (0.20)	0.50 (0.15)	0.74 (0.30)	0.04 (0.19)	0.83 (0.15)	0.59 (0.26)	0.07 (0.21)	0.69 (0.14)	0.54 (0.09)	
			0.65 (0.14)	0.62 (0.25)	0.05 (0.17)	0.47 (0.15)	0.78 (0.15)	0.62 (0.24)	0.03 (0.16)	0.60 (0.16)	0.75 (0.15)	0.62 (0.24)	0.75 (0.15)	0.62 (0.24)	0.78 (0.15)	0.47 (0.21)	0.05 (0.17)	0.51 (0.14)	0.65 (0.14)	
	10F	4000	0.51 (0.14)	0.62 (0.25)	0.05 (0.17)	0.44 (0.15)	0.62 (0.24)	0.03 (0.16)	0.45 (0.16)	0.63 (0.24)	0.02 (0.17)	0.45 (0.16)	0.60 (0.24)	0.03 (0.16)	0.44 (0.15)	0.47 (0.21)	0.05 (0.17)	0.51 (0.14)	0.65 (0.14)	
			0.48 (0.14)	0.68 (0.27)	0.04 (0.19)	0.54 (0.23)	0.63 (0.15)	0.70 (0.27)	0.03 (0.19)	0.68 (0.26)	0.62 (0.16)	0.71 (0.27)	0.62 (0.16)	0.70 (0.27)	0.63 (0.15)	0.54 (0.23)	0.04 (0.19)	0.59 (0.19)	0.48 (0.14)	
	9F	4000	0.59 (0.19)	0.68 (0.27)	0.04 (0.19)	0.50 (0.18)	0.70 (0.27)	0.03 (0.19)	0.50 (0.19)	0.71 (0.27)	0.02 (0.19)	0.50 (0.19)	0.68 (0.26)	0.03 (0.19)	0.50 (0.18)	0.54 (0.23)	0.04 (0.19)	0.59 (0.19)	0.48 (0.14)	
			0.57 (0.19)	0.73 (0.29)	0.05 (0.20)	0.58 (0.22)	0.71 (0.28)	0.74 (0.28)	0.03 (0.20)	0.55 (0.23)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.55 (0.23)	0.73 (0.28)	0.03 (0.20)	0.53 (0.22)	0.58 (0.25)	0.05 (0.20)	0.62 (0.22)	0.57 (0.19)
	8F	4050	0.62 (0.23)	0.73 (0.29)	0.05 (0.20)	0.53 (0.22)	0.74 (0.28)	0.03 (0.20)	0.55 (0.23)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.55 (0.23)	0.73 (0.28)	0.03 (0.20)	0.53 (0.22)	0.58 (0.25)	0.05 (0.20)	0.62 (0.22)	0.57 (0.19)	
			0.64 (0.23)	0.63 (0.25)	0.05 (0.17)	0.47 (0.22)	0.76 (0.22)	0.81 (0.23)	0.01 (0.17)	0.56 (0.23)	0.81 (0.23)	0.57 (0.22)	0.81 (0.23)	0.56 (0.23)	0.01 (0.17)	0.64 (0.22)	0.47 (0.22)	0.05 (0.17)	0.46 (0.21)	0.64 (0.22)
7F	4000	0.46 (0.21)	0.63 (0.25)	0.05 (0.17)	0.64 (0.22)	0.62 (0.23)	0.03 (0.17)	0.71 (0.23)	0.57 (0.22)	0.01 (0.16)	0.70 (0.23)	0.56 (0.23)	0.03 (0.17)	0.64 (0.22)	0.47 (0.22)	0.05 (0.17)	0.46 (0.21)	0.64 (0.22)		
		0.48 (0.21)	0.60 (0.24)	0.04 (0.17)	0.66 (0.25)	0.63 (0.24)	0.03 (0.18)	0.70 (0.26)	0.61 (0.24)	0.01 (0.18)	0.70 (0.26)	0.59 (0.23)	0.03 (0.18)	0.66 (0.25)	0.46 (0.21)	0.04 (0.17)	0.53 (0.25)	0.48 (0.21)		
6F	4000	0.53 (0.25)	0.60 (0.24)	0.04 (0.17)	0.66 (0.25)	0.63 (0.24)	0.03 (0.18)	0.70 (0.26)	0.61 (0.24)	0.01 (0.18)	0.70 (0.26)	0.59 (0.23)	0.03 (0.18)	0.66 (0.25)	0.46 (0.21)	0.04 (0.17)	0.53 (0.25)	0.48 (0.21)		
		0.53 (0.25)	0.63 (0.25)	0.04 (0.18)	0.70 (0.29)	0.65 (0.25)	0.59 (0.24)	0.03 (0.18)	0.71 (0.30)	0.60 (0.26)	0.01 (0.17)	0.71 (0.30)	0.60 (0.26)	0.03 (0.18)	0.70 (0.29)	0.65 (0.25)	0.04 (0.18)	0.57 (0.28)	0.53 (0.25)	
5F	4000	0.57 (0.28)	0.63 (0.25)	0.04 (0.18)	0.70 (0.29)	0.64 (0.24)	0.03 (0.18)	0.71 (0.30)	0.60 (0.23)	0.01 (0.17)	0.71 (0.30)	0.60 (0.24)	0.03 (0.18)	0.70 (0.29)	0.65 (0.23)	0.04 (0.18)	0.57 (0.28)	0.53 (0.25)		
		0.63 (0.28)	0.61 (0.23)	0.03 (0.17)	0.68 (0.29)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.65 (0.30)	0.58 (0.23)	0.01 (0.17)	0.64 (0.30)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.68 (0.29)	0.50 (0.21)	0.03 (0.17)	0.61 (0.29)	0.63 (0.28)		
4F	4000	0.61 (0.29)	0.61 (0.23)	0.03 (0.17)	0.68 (0.29)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.65 (0.30)	0.58 (0.23)	0.01 (0.17)	0.64 (0.30)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.68 (0.29)	0.50 (0.21)	0.03 (0.17)	0.61 (0.29)	0.63 (0.28)		
		0.62 (0.29)	0.62 (0.23)	0.04 (0.17)	0.52 (0.21)	0.69 (0.22)	0.55 (0.21)	0.01 (0.16)	0.66 (0.33)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.66 (0.33)	0.55 (0.22)	0.01 (0.16)	0.69 (0.32)	0.52 (0.21)	0.04 (0.17)	0.64 (0.33)	0.62 (0.29)	
3F	4000	0.64 (0.33)	0.62 (0.23)	0.04 (0.17)	0.52 (0.21)	0.69 (0.22)	0.55 (0.21)	0.01 (0.16)	0.66 (0.33)	0.56 (0.22)	0.01 (0.16)	0.66 (0.33)	0.55 (0.22)	0.01 (0.16)	0.69 (0.32)	0.52 (0.21)	0.04 (0.17)	0.64 (0.33)	0.62 (0.29)	
		0.69 (0.33)	0.58 (0.22)	0.03 (0.16)	0.63 (0.35)	0.51 (0.20)	0.01 (0.14)	0.60 (0.36)	0.52 (0.20)	0.01 (0.15)	0.60 (0.36)	0.51 (0.20)	0.01 (0.14)	0.63 (0.35)	0.50 (0.21)	0.03 (0.16)	0.58 (0.36)	0.69 (0.33)		
2F	4450	0.58 (0.36)	0.58 (0.22)	0.03 (0.16)	0.63 (0.35)	0.51 (0.20)	0.01 (0.14)	0.60 (0.36)	0.52 (0.20)	0.01 (0.15)	0.60 (0.36)	0.51 (0.20)	0.01 (0.14)	0.63 (0.35)	0.50 (0.21)	0.03 (0.16)	0.58 (0.36)	0.69 (0.33)		
		0.84 (0.36)	0.20 (0.42)	0.88 (0.35)	0.17 (0.32)	0.02 (0.23)	0.18 (0.33)	0.02 (0.25)	0.89 (0.36)	0.18 (0.33)	0.89 (0.36)	0.17 (0.31)	0.02 (0.23)	0.88 (0.35)	0.24 (0.42)	0.05 (0.33)	0.84 (0.36)	0.84 (0.36)		
1F			0.24 (0.36)	0.05 (0.33)		0.17 (0.32)	0.02 (0.23)		0.18 (0.33)	0.02 (0.25)		0.17 (0.31)	0.02 (0.23)		0.20 (0.42)	0.05 (0.33)		0.84 (0.36)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
			36000																	
			A フレーム (S=1/272)																	

13F	4000	0.69 (0.06)	0.35 (0.17)	0.07 (0.08)	0.17 (0.13)	0.42 (0.20)	0.07 (0.09)	0.37 (0.20)	0.34 (0.08)	0.38 (0.19)	0.05 (0.08)	0.40 (0.20)	0.35 (0.09)	0.38 (0.20)	0.07 (0.09)	0.43 (0.20)	0.80 (0.09)	0.17 (0.13)	0.07 (0.07)	0.68 (0.06)	
12F	4000	0.64 (0.11)	0.52 (0.06)	0.06 (0.18)	0.49 (0.20)	0.59 (0.09)	0.05 (0.17)	0.65 (0.27)	0.47 (0.13)	0.56 (0.28)	0.04 (0.18)	0.70 (0.29)	0.47 (0.13)	0.58 (0.09)	0.05 (0.17)	0.70 (0.29)	0.65 (0.13)	0.47 (0.21)	0.06 (0.17)	0.67 (0.11)	0.51 (0.06)
11F	4050	0.74 (0.16)	0.60 (0.11)	0.07 (0.24)	0.68 (0.29)	0.66 (0.14)	0.05 (0.22)	0.82 (0.18)	0.58 (0.18)	0.62 (0.34)	0.04 (0.23)	0.89 (0.18)	0.59 (0.18)	0.63 (0.33)	0.04 (0.22)	0.87 (0.18)	0.63 (0.29)	0.67 (0.24)	0.88 (0.16)	0.60 (0.11)	
10F	4000	0.53 (0.17)	0.70 (0.16)	0.06 (0.19)	0.51 (0.18)	0.80 (0.27)	0.03 (0.19)	0.66 (0.19)	0.52 (0.19)	0.78 (0.27)	0.03 (0.19)	0.71 (0.19)	0.53 (0.26)	0.67 (0.18)	0.03 (0.19)	0.71 (0.18)	0.81 (0.23)	0.51 (0.19)	0.52 (0.23)	0.06 (0.19)	0.69 (0.16)
9F	4000	0.58 (0.21)	0.50 (0.17)	0.05 (0.21)	0.61 (0.25)	0.66 (0.18)	0.03 (0.21)	0.75 (0.29)	0.58 (0.22)	0.64 (0.30)	0.02 (0.22)	0.80 (0.22)	0.65 (0.29)	0.65 (0.29)	0.03 (0.21)	0.80 (0.21)	0.66 (0.25)	0.57 (0.21)	0.60 (0.25)	0.05 (0.21)	0.58 (0.21)
8F	4050	0.61 (0.26)	0.57 (0.21)	0.05 (0.23)	0.66 (0.28)	0.73 (0.21)	0.03 (0.23)	0.81 (0.31)	0.64 (0.27)	0.71 (0.32)	0.02 (0.24)	0.87 (0.26)	0.72 (0.33)	0.72 (0.33)	0.03 (0.23)	0.85 (0.24)	0.72 (0.28)	0.61 (0.28)	0.65 (0.23)	0.05 (0.23)	0.81 (0.26)
7F	4000	0.45 (0.25)	0.64 (0.26)	0.06 (0.21)	0.57 (0.25)	0.85 (0.25)	0.04 (0.20)	0.65 (0.27)	0.75 (0.27)	0.85 (0.25)	0.02 (0.20)	0.68 (0.27)	0.86 (0.26)	0.86 (0.26)	0.03 (0.21)	0.74 (0.24)	0.85 (0.25)	0.71 (0.25)	0.55 (0.20)	0.06 (0.20)	0.44 (0.25)
6F	4000	0.53 (0.29)	0.47 (0.25)	0.05 (0.21)	0.58 (0.25)	0.68 (0.25)	0.03 (0.22)	0.70 (0.30)	0.76 (0.30)	0.72 (0.28)	0.01 (0.21)	0.74 (0.30)	0.72 (0.28)	0.72 (0.28)	0.03 (0.22)	0.78 (0.28)	0.68 (0.25)	0.71 (0.25)	0.57 (0.20)	0.05 (0.20)	0.52 (0.28)
5F	4000	0.57 (0.33)	0.52 (0.29)	0.05 (0.22)	0.61 (0.27)	0.70 (0.29)	0.03 (0.22)	0.71 (0.32)	0.76 (0.30)	0.76 (0.27)	0.01 (0.21)	0.73 (0.32)	0.76 (0.30)	0.76 (0.30)	0.03 (0.22)	0.79 (0.32)	0.70 (0.28)	0.79 (0.28)	0.62 (0.28)	0.05 (0.22)	0.57 (0.33)
4F	4000	0.64 (0.34)	0.63 (0.33)	0.04 (0.21)	0.62 (0.25)	0.76 (0.33)	0.02 (0.20)	0.68 (0.31)	0.79 (0.32)	0.70 (0.27)	0.01 (0.21)	0.72 (0.30)	0.79 (0.32)	0.79 (0.32)	0.02 (0.20)	0.70 (0.31)	0.76 (0.32)	0.72 (0.31)	0.62 (0.25)	0.04 (0.21)	0.64 (0.34)
3F	4000	0.68 (0.38)	0.63 (0.34)	0.04 (0.21)	0.64 (0.26)	0.71 (0.32)	0.02 (0.20)	0.67 (0.35)	0.74 (0.35)	0.68 (0.26)	0.01 (0.20)	0.73 (0.34)	0.67 (0.26)	0.67 (0.26)	0.01 (0.20)	0.73 (0.33)	0.64 (0.26)	0.73 (0.26)	0.64 (0.21)	0.04 (0.21)	0.67 (0.38)
2F	4450	0.66 (0.43)	0.69 (0.38)	0.04 (0.19)	0.59 (0.24)	0.74 (0.34)	0.01 (0.17)	0.67 (0.40)	0.60 (0.23)	0.75 (0.35)	0.01 (0.17)	0.61 (0.39)	0.59 (0.23)	0.59 (0.23)	0.01 (0.17)	0.60 (0.36)	0.74 (0.33)	0.68 (0.24)	0.59 (0.24)	0.04 (0.19)	0.66 (0.43)
1F	48550	0.87 (0.43)	0.23 (0.48)	0.07 (0.37)	0.19 (0.36)	0.87 (0.38)	0.03 (0.26)	0.20 (0.36)	0.87 (0.40)	0.21 (0.38)	0.02 (0.28)	0.21 (0.36)	0.86 (0.39)	0.86 (0.39)	0.03 (0.26)	0.19 (0.36)	0.86 (0.36)	0.86 (0.36)	0.27 (0.48)	0.07 (0.37)	0.86 (0.43)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000																			
		1		2		3		4		5		6									
		B フレーム (S=1/272)																			

48550	13F	4000	0.26 (0.05)	0.36 (0.18)	0.10 (0.05)	0.25 (0.16)	0.32 (0.07)	0.38 (0.19)	0.07 (0.06)	0.33 (0.18)	0.31 (0.16)	0.07 (0.06)	0.36 (0.18)	0.34 (0.07)	0.36 (0.18)	0.07 (0.07)	0.42 (0.19)	0.31 (0.06)	0.25 (0.16)	0.11 (0.04)	0.32 (0.16)	0.23 (0.04)
	0.30 (0.08)		0.38 (0.22)	0.08 (0.11)	0.45 (0.11)	0.43 (0.07)	0.64 (0.29)	0.42 (0.07)	0.71 (0.31)	0.43 (0.07)	0.58 (0.21)	0.40 (0.06)	0.61 (0.22)	0.36 (0.04)								
	12F	4000	0.39 (0.12)	0.48 (0.08)	0.09 (0.15)	0.62 (0.24)	0.53 (0.11)	0.79 (0.34)	0.55 (0.11)	0.87 (0.35)	0.51 (0.11)	0.70 (0.25)	0.46 (0.10)	0.79 (0.26)	0.47 (0.08)							
	0.30 (0.08)		0.65 (0.22)	0.08 (0.11)	0.45 (0.11)	0.68 (0.30)	0.10 (0.13)	0.45 (0.11)	0.63 (0.29)	0.09 (0.13)	0.34 (0.11)	0.54 (0.21)	0.06 (0.10)	0.38 (0.10)	0.48 (0.20)	0.07 (0.11)	0.29 (0.08)					
	11F	4050	0.44 (0.12)	0.61 (0.12)	0.06 (0.12)	0.47 (0.14)	0.69 (0.15)	0.56 (0.23)	0.71 (0.16)	0.61 (0.24)	0.68 (0.15)	0.55 (0.18)	0.61 (0.13)	0.61 (0.11)	0.59 (0.12)							
	0.39 (0.12)		0.82 (0.27)	0.09 (0.15)	0.56 (0.15)	0.84 (0.35)	0.10 (0.17)	0.57 (0.16)	0.79 (0.34)	0.09 (0.17)	0.55 (0.15)	0.66 (0.24)	0.06 (0.13)	0.49 (0.13)	0.65 (0.25)	0.09 (0.14)	0.38 (0.12)					
	10F	4000	0.52 (0.15)	0.43 (0.12)	0.06 (0.14)	0.54 (0.18)	0.56 (0.14)	0.64 (0.25)	0.57 (0.15)	0.70 (0.26)	0.54 (0.14)	0.62 (0.19)	0.48 (0.12)	0.68 (0.20)	0.42 (0.11)							
	0.44 (0.12)		0.64 (0.19)	0.06 (0.12)	0.59 (0.14)	0.60 (0.23)	0.05 (0.13)	0.60 (0.15)	0.55 (0.22)	0.05 (0.13)	0.57 (0.14)	0.51 (0.17)	0.03 (0.11)	0.51 (0.12)	0.49 (0.17)	0.06 (0.11)	0.43 (0.11)					
	9F	4000	0.54 (0.19)	0.51 (0.15)	0.06 (0.14)	0.59 (0.20)	0.63 (0.18)	0.67 (0.26)	0.64 (0.19)	0.73 (0.27)	0.61 (0.18)	0.64 (0.20)	0.54 (0.16)	0.73 (0.21)	0.50 (0.15)							
	0.52 (0.15)		0.71 (0.21)	0.06 (0.14)	0.62 (0.18)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.64 (0.19)	0.64 (0.25)	0.05 (0.15)	0.61 (0.18)	0.58 (0.19)	0.03 (0.12)	0.54 (0.16)	0.57 (0.19)	0.05 (0.13)	0.50 (0.15)					
	8F	4050	0.39 (0.16)	0.57 (0.19)	0.05 (0.14)	0.57 (0.19)	0.72 (0.22)	0.67 (0.26)	0.71 (0.24)	0.71 (0.27)	0.71 (0.22)	0.62 (0.20)	0.68 (0.20)	0.69 (0.21)	0.55 (0.19)							
	0.54 (0.19)		0.76 (0.22)	0.06 (0.14)	0.63 (0.22)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.67 (0.24)	0.67 (0.26)	0.05 (0.16)	0.62 (0.22)	0.60 (0.19)	0.03 (0.13)	0.57 (0.20)	0.62 (0.20)	0.06 (0.14)	0.53 (0.19)					
7F	4000	0.48 (0.22)	0.44 (0.19)	0.05 (0.14)	0.61 (0.20)	0.72 (0.26)	0.68 (0.28)	0.72 (0.26)	0.72 (0.27)	0.71 (0.26)	0.62 (0.19)	0.68 (0.24)	0.70 (0.21)	0.43 (0.19)								
0.39 (0.16)		0.72 (0.21)	0.05 (0.14)	0.39 (0.21)	0.70 (0.27)	0.05 (0.16)	0.41 (0.23)	0.66 (0.26)	0.05 (0.16)	0.39 (0.21)	0.59 (0.19)	0.03 (0.12)	0.32 (0.19)	0.59 (0.20)	0.05 (0.13)	0.38 (0.16)						
6F	4000	0.41 (0.20)	0.47 (0.22)	0.05 (0.14)	0.45 (0.30)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.47 (0.32)	0.68 (0.27)	0.05 (0.16)	0.44 (0.30)	0.59 (0.19)	0.03 (0.12)	0.37 (0.27)	0.63 (0.21)	0.05 (0.14)	0.47 (0.19)					
0.45 (0.19)		0.70 (0.21)	0.05 (0.14)	0.44 (0.26)	0.70 (0.27)	0.05 (0.16)	0.45 (0.28)	0.67 (0.26)	0.05 (0.16)	0.43 (0.26)	0.58 (0.19)	0.03 (0.12)	0.37 (0.24)	0.59 (0.19)	0.04 (0.13)	0.44 (0.19)						
5F	4000	0.41 (0.22)	0.41 (0.20)	0.04 (0.14)	0.40 (0.35)	0.72 (0.27)	0.05 (0.16)	0.41 (0.38)	0.70 (0.27)	0.05 (0.16)	0.40 (0.35)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.32 (0.27)	0.64 (0.21)	0.04 (0.14)	0.40 (0.19)					
0.48 (0.22)		0.72 (0.22)	0.05 (0.14)	0.45 (0.32)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.47 (0.34)	0.68 (0.26)	0.05 (0.16)	0.44 (0.32)	0.59 (0.19)	0.03 (0.12)	0.37 (0.29)	0.63 (0.20)	0.05 (0.14)	0.47 (0.21)						
4F	4000	0.38 (0.24)	0.66 (0.21)	0.05 (0.13)	0.44 (0.40)	0.66 (0.26)	0.05 (0.14)	0.46 (0.42)	0.65 (0.26)	0.05 (0.15)	0.44 (0.40)	0.55 (0.18)	0.04 (0.11)	0.40 (0.36)	0.63 (0.21)	0.04 (0.13)	0.37 (0.24)					
0.41 (0.20)		0.71 (0.22)	0.05 (0.14)	0.37 (0.30)	0.72 (0.27)	0.05 (0.16)	0.39 (0.32)	0.69 (0.27)	0.05 (0.16)	0.37 (0.30)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.32 (0.27)	0.64 (0.21)	0.04 (0.14)	0.40 (0.19)						
3F	4000	0.65 (0.24)	0.15 (0.27)	0.05 (0.21)	0.11 (0.22)	0.02 (0.14)	0.12 (0.23)	0.02 (0.15)	0.12 (0.23)	0.02 (0.15)	0.12 (0.23)	0.87 (0.40)	0.11 (0.21)	0.02 (0.13)	0.83 (0.36)	0.05 (0.21)	0.64 (0.24)					
0.41 (0.22)		0.70 (0.22)	0.04 (0.14)	0.40 (0.35)	0.72 (0.27)	0.05 (0.16)	0.41 (0.38)	0.70 (0.27)	0.05 (0.16)	0.40 (0.35)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.32 (0.27)	0.64 (0.21)	0.04 (0.14)	0.40 (0.22)						
2F	4450	0.44 (0.22)	0.44 (0.21)	0.05 (0.13)	0.62 (0.40)	0.78 (0.35)	0.65 (0.26)	0.80 (0.38)	0.67 (0.26)	0.77 (0.35)	0.56 (0.18)	0.73 (0.32)	0.66 (0.21)	0.44 (0.22)								
0.38 (0.24)		0.66 (0.21)	0.05 (0.13)	0.44 (0.40)	0.66 (0.26)	0.05 (0.14)	0.46 (0.42)	0.65 (0.26)	0.05 (0.15)	0.44 (0.40)	0.55 (0.18)	0.04 (0.11)	0.40 (0.36)	0.63 (0.21)	0.04 (0.13)	0.37 (0.24)						
1F	4450	36000																				
C フレーム (S=1/272)																						
1 2 3 4 5 6																						


13F	48550	4000	0.70 (0.11)	0.57 (0.22)	0.27 (0.03)	0.60 (0.23)	0.34 (0.15)	0.05 (0.05)	0.30 (0.13)		
12F			4000	0.59 (0.12)	0.46 (0.11)	0.24 (0.05)	0.78 (0.26)	0.52 (0.12)	0.61 (0.24)	0.38 (0.07)	
11F		4050		0.69 (0.15)	0.54 (0.12)	0.25 (0.07)	0.87 (0.17)	0.60 (0.24)	0.72 (0.15)	0.48 (0.11)	
10F			4000	0.51 (0.14)	0.65 (0.15)	0.22 (0.07)	0.83 (0.16)	0.70 (0.24)	0.79 (0.13)	0.61 (0.15)	
9F		4000		0.59 (0.18)	0.48 (0.14)	0.21 (0.08)	0.86 (0.20)	0.50 (0.25)	0.85 (0.17)	0.43 (0.13)	
8F			4050	0.62 (0.22)	0.57 (0.18)	0.22 (0.08)	0.89 (0.25)	0.57 (0.28)	0.89 (0.20)	0.51 (0.17)	
7F		4000		0.46 (0.21)	0.64 (0.22)	0.21 (0.08)	0.86 (0.24)	0.64 (0.27)	0.87 (0.18)	0.57 (0.20)	
6F			4000	0.53 (0.25)	0.48 (0.21)	0.20 (0.08)	0.85 (0.28)	0.47 (0.27)	0.86 (0.17)	0.40 (0.20)	
5F		4000		0.57 (0.28)	0.53 (0.25)	0.21 (0.08)	0.87 (0.32)	0.52 (0.29)	0.89 (0.18)	0.44 (0.22)	
4F			4000	0.45 (0.28)	0.63 (0.28)	0.21 (0.08)	0.88 (0.33)	0.63 (0.31)	0.92 (0.19)	0.47 (0.22)	
3F		4000		0.48 (0.32)	0.62 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.37)	0.63 (0.31)	0.92 (0.19)	0.41 (0.22)	
2F			4450	0.47 (0.36)	0.69 (0.32)	0.21 (0.07)	0.84 (0.42)	0.69 (0.30)	0.85 (0.25)	0.44 (0.22)	
1F					0.84 (0.36)	0.32 (0.34)	0.18 (0.16)	0.34 (0.38)	0.87 (0.42)	0.19 (0.30)	0.65 (0.25)
			16200				7200				
			23400								
A			B				C				
1 フレーム (S=1/272)											

13F	48550	4000	0.87 (0.15)	0.69 (0.32)	0.40 (0.04)	0.78 (0.34)	0.52 (0.22)	0.06 (0.06)	0.29 (0.14)		
12F			4000	0.61 (0.15)			0.84 (0.33)	0.59 (0.15)		0.59 (0.25)	0.43 (0.07)
11F		4050		0.68 (0.14)	0.90 (0.31)	0.28 (0.06)	0.68 (0.16)	0.45 (0.20)	0.09 (0.10)	0.55 (0.12)	
10F			4000	0.67 (0.14)			0.94 (0.33)	0.66 (0.16)		0.71 (0.28)	0.53 (0.12)
9F		4000		0.83 (0.19)	0.98 (0.33)	0.30 (0.08)	0.82 (0.21)	0.69 (0.27)	0.07 (0.13)	0.65 (0.18)	
8F			4050	0.78 (0.19)			0.78 (0.22)	0.80 (0.21)		0.77 (0.30)	0.69 (0.18)
7F		4000		0.71 (0.21)	0.84 (0.23)	0.18 (0.08)	0.72 (0.22)	0.60 (0.25)	0.10 (0.14)	0.59 (0.15)	
6F			4000	0.63 (0.21)			0.85 (0.24)	0.66 (0.22)		0.83 (0.32)	0.56 (0.15)
5F		4000		0.74 (0.24)	0.92 (0.25)	0.17 (0.09)	0.76 (0.25)	0.66 (0.27)	0.09 (0.16)	0.62 (0.19)	
4F			4000	0.71 (0.24)			0.89 (0.25)	0.73 (0.25)		0.91 (0.34)	0.63 (0.19)
3F		4000		0.77 (0.27)	0.95 (0.25)	0.18 (0.10)	0.81 (0.29)	0.76 (0.30)	0.09 (0.18)	0.63 (0.24)	
2F			4450	0.76 (0.27)			0.81 (0.23)	0.85 (0.29)		0.66 (0.27)	0.72 (0.24)
1F				0.57 (0.25)	0.92 (0.25)	0.18 (0.09)	0.71 (0.28)	0.59 (0.23)	0.04 (0.18)	0.70 (0.24)	
				0.61 (0.25)			0.82 (0.23)	0.68 (0.28)		0.75 (0.30)	0.66 (0.24)
				0.62 (0.29)	0.93 (0.25)	0.17 (0.09)	0.71 (0.29)	0.66 (0.26)	0.03 (0.20)	0.72 (0.29)	
				0.65 (0.29)			0.85 (0.24)	0.70 (0.29)		0.77 (0.30)	0.72 (0.29)
			0.66 (0.32)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.75 (0.31)	0.72 (0.28)	0.04 (0.21)	0.80 (0.34)		
			0.73 (0.32)			0.85 (0.24)	0.76 (0.31)		0.84 (0.33)	0.78 (0.34)	
			0.62 (0.31)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.72 (0.32)	0.79 (0.30)	0.03 (0.23)	0.71 (0.32)		
			0.69 (0.31)			0.85 (0.24)	0.71 (0.32)		0.88 (0.34)	0.70 (0.32)	
			0.63 (0.34)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.74 (0.36)	0.83 (0.32)	0.03 (0.24)	0.73 (0.37)		
			0.71 (0.34)			0.78 (0.23)	0.74 (0.36)		0.78 (0.30)	0.78 (0.37)	
			0.55 (0.37)	0.81 (0.22)	0.17 (0.07)	0.69 (0.39)	0.76 (0.30)	0.03 (0.21)	0.66 (0.41)		
			0.88 (0.37)			0.44 (0.49)	0.87 (0.39)		0.24 (0.32)	0.87 (0.41)	
			0.38 (0.43)		0.24 (0.19)		0.36 (0.48)	0.04 (0.38)			
			16200				7200				
			23400								
			A		B		C				
			2 フレーム (S=1/272)								

48550	13F	4000	0.84 (0.15)	0.69 (0.32)	0.40 (0.04)	0.77 (0.34)	0.51 (0.22)	0.06 (0.06)	0.28 (0.14)		
						0.74 (0.14)	0.56 (0.14)	0.61 (0.25)	0.42 (0.07)		
	12F	4000	0.63 (0.14)	0.90 (0.31)	0.28 (0.06)	0.64 (0.16)	0.49 (0.22)	0.10 (0.10)	0.56 (0.13)		
						0.84 (0.30)	0.62 (0.16)	0.73 (0.29)	0.55 (0.13)		
	11F	4050	0.77 (0.19)	0.98 (0.33)	0.30 (0.08)	0.79 (0.21)	0.74 (0.29)	0.08 (0.13)	0.67 (0.19)		
						0.93 (0.33)	0.78 (0.21)	0.80 (0.31)	0.71 (0.19)		
	10F	4000	0.69 (0.21)	0.84 (0.23)	0.18 (0.08)	0.70 (0.22)	0.64 (0.28)	0.11 (0.15)	0.60 (0.16)		
						0.75 (0.19)	0.64 (0.22)	0.87 (0.33)	0.57 (0.16)		
	9F	4000	0.73 (0.25)	0.92 (0.25)	0.17 (0.09)	0.74 (0.26)	0.71 (0.29)	0.10 (0.17)	0.64 (0.21)		
						0.84 (0.24)	0.71 (0.26)	0.95 (0.35)	0.64 (0.21)		
	8F	4050	0.76 (0.28)	0.95 (0.25)	0.18 (0.09)	0.79 (0.30)	0.81 (0.33)	0.11 (0.18)	0.67 (0.26)		
						0.88 (0.24)	0.85 (0.30)	0.67 (0.27)	0.71 (0.26)		
	7F	4000	0.58 (0.26)	0.92 (0.25)	0.18 (0.09)	0.75 (0.28)	0.61 (0.24)	0.05 (0.18)	0.69 (0.26)		
						0.81 (0.23)	0.76 (0.29)	0.78 (0.31)	0.72 (0.31)		
	6F	4000	0.64 (0.30)	0.92 (0.25)	0.17 (0.09)	0.76 (0.29)	0.68 (0.27)	0.04 (0.20)	0.72 (0.31)		
						0.82 (0.23)	0.76 (0.29)	0.86 (0.33)	0.79 (0.37)		
5F	4000	0.67 (0.33)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.79 (0.33)	0.74 (0.29)	0.04 (0.21)	0.81 (0.37)			
					0.84 (0.24)	0.76 (0.29)	0.90 (0.34)	0.72 (0.35)			
4F	4000	0.63 (0.32)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.72 (0.33)	0.81 (0.32)	0.03 (0.23)	0.73 (0.35)			
					0.85 (0.24)	0.79 (0.33)	0.86 (0.33)	0.79 (0.37)			
3F	4000	0.64 (0.35)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.74 (0.38)	0.86 (0.34)	0.03 (0.24)	0.75 (0.39)			
					0.84 (0.24)	0.72 (0.33)	0.90 (0.34)	0.72 (0.35)			
2F	4450	0.57 (0.38)	0.80 (0.22)	0.17 (0.07)	0.67 (0.41)	0.79 (0.31)	0.03 (0.21)	0.69 (0.44)			
					0.77 (0.23)	0.75 (0.38)	0.80 (0.31)	0.80 (0.39)			
1F		0.89 (0.38)		0.24 (0.19)	0.44 (0.49)	0.87 (0.41)	0.37 (0.48)	0.24 (0.38)	0.90 (0.44)		
			16200				7200				
			23400								
A			B				C				
3 フレーム (S=1/272)											

13F	48550	4000	0.84 (0.15)	0.69 (0.32)	0.40 (0.04)	0.77 (0.34)	0.50 (0.15)	0.06 (0.06)	0.29 (0.14)		
12F			4000	0.62 (0.14)	0.90 (0.31)	0.28 (0.06)	0.75 (0.33)	0.68 (0.16)	0.43 (0.20)	0.50 (0.12)	0.43 (0.08)
11F		4050		0.77 (0.19)	0.98 (0.33)	0.30 (0.08)	0.93 (0.21)	0.63 (0.16)	0.67 (0.26)	0.71 (0.18)	0.51 (0.12)
10F			4000	0.69 (0.21)	0.84 (0.23)	0.18 (0.08)	0.77 (0.22)	0.79 (0.21)	0.58 (0.25)	0.77 (0.15)	0.68 (0.18)
9F		4000		0.73 (0.25)	0.92 (0.25)	0.18 (0.09)	0.84 (0.24)	0.65 (0.22)	0.64 (0.26)	0.83 (0.19)	0.54 (0.15)
8F			4050	0.76 (0.28)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.88 (0.24)	0.72 (0.26)	0.74 (0.30)	0.91 (0.18)	0.61 (0.19)
7F		4000		0.58 (0.26)	0.92 (0.25)	0.18 (0.09)	0.80 (0.28)	0.86 (0.30)	0.57 (0.23)	0.66 (0.25)	0.71 (0.24)
6F			4000	0.64 (0.30)	0.92 (0.25)	0.17 (0.09)	0.82 (0.29)	0.72 (0.28)	0.64 (0.25)	0.75 (0.29)	0.65 (0.25)
5F		4000		0.67 (0.33)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.84 (0.32)	0.76 (0.29)	0.70 (0.27)	0.77 (0.34)	0.71 (0.29)
4F			4000	0.63 (0.32)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.85 (0.32)	0.79 (0.30)	0.77 (0.30)	0.84 (0.33)	0.78 (0.34)
3F		4000		0.64 (0.35)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.84 (0.37)	0.71 (0.32)	0.82 (0.32)	0.87 (0.37)	0.70 (0.33)
2F			4450	0.57 (0.38)	0.80 (0.22)	0.17 (0.07)	0.77 (0.40)	0.75 (0.30)	0.76 (0.21)	0.77 (0.41)	0.77 (0.37)
1F				0.89 (0.38)		0.24 (0.19)	0.44 (0.49)	0.86 (0.40)	0.04 (0.38)	0.24 (0.32)	0.87 (0.41)
			16200				7200				
			23400								
			A			B			C		
4 フレーム (S=1/272)											

13F	48550	4000	0.87 (0.15)	0.68 (0.32)	0.41 (0.04)	0.77 (0.34)	0.50 (0.22)	0.06 (0.06)	0.30 (0.15)		
12F			4000	0.61 (0.15)			0.83 (0.33)	0.60 (0.18)		0.57 (0.23)	0.40 (0.08)
11F		4050		0.68 (0.14)	0.90 (0.31)	0.28 (0.06)	0.69 (0.16)	0.40 (0.10)	0.07 (0.12)		
10F			4000	0.67 (0.14)			0.93 (0.20)	0.67 (0.24)		0.68 (0.16)	0.46 (0.12)
9F		4000		0.83 (0.19)	0.98 (0.33)	0.30 (0.08)	0.83 (0.20)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.59 (0.16)	
8F			4050	0.78 (0.19)			0.77 (0.22)	0.81 (0.22)		0.73 (0.14)	0.61 (0.16)
7F		4000		0.71 (0.21)	0.84 (0.23)	0.18 (0.08)	0.72 (0.22)	0.53 (0.22)	0.08 (0.14)	0.51 (0.14)	
6F			4000	0.63 (0.21)			0.85 (0.24)	0.66 (0.22)		0.78 (0.29)	0.48 (0.14)
5F		4000		0.74 (0.24)	0.92 (0.25)	0.18 (0.09)	0.76 (0.25)	0.58 (0.24)	0.07 (0.16)	0.54 (0.17)	
4F			4000	0.71 (0.24)			0.88 (0.24)	0.72 (0.25)		0.86 (0.31)	0.54 (0.17)
3F		4000		0.77 (0.27)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.80 (0.29)	0.68 (0.27)	0.08 (0.18)	0.57 (0.22)	
2F			4450	0.76 (0.27)			0.80 (0.23)	0.85 (0.29)		0.65 (0.26)	0.68 (0.22)
1F				0.57 (0.25)	0.92 (0.24)	0.18 (0.09)	0.71 (0.27)	0.55 (0.22)	0.03 (0.18)	0.68 (0.23)	
				0.61 (0.25)			0.82 (0.23)	0.68 (0.27)		0.74 (0.28)	0.63 (0.23)
				0.62 (0.29)	0.92 (0.25)	0.17 (0.09)	0.71 (0.28)	0.61 (0.24)	0.03 (0.20)	0.68 (0.27)	
				0.65 (0.29)			0.84 (0.24)	0.70 (0.28)		0.75 (0.29)	0.68 (0.27)
			0.66 (0.32)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.75 (0.30)	0.67 (0.26)	0.03 (0.21)	0.75 (0.31)		
			0.73 (0.32)			0.85 (0.24)	0.76 (0.30)		0.82 (0.31)	0.73 (0.31)	
			0.61 (0.31)	0.93 (0.25)	0.18 (0.09)	0.72 (0.31)	0.74 (0.29)	0.02 (0.22)	0.67 (0.30)		
			0.69 (0.31)			0.84 (0.24)	0.71 (0.31)		0.84 (0.32)	0.66 (0.30)	
			0.62 (0.34)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.73 (0.35)	0.79 (0.30)	0.02 (0.23)	0.68 (0.34)		
			0.71 (0.34)			0.77 (0.23)	0.74 (0.35)		0.75 (0.29)	0.73 (0.34)	
			0.55 (0.37)	0.80 (0.22)	0.17 (0.07)	0.68 (0.38)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.61 (0.38)		
			0.88 (0.37)			0.44 (0.49)	0.86 (0.38)		0.24 (0.31)	0.83 (0.38)	
			0.38 (0.42)		0.23 (0.19)		0.36 (0.47)	0.04 (0.38)			
			16200				7200				
			23400								
			A	5 フレーム (S=1/272)			B	C			

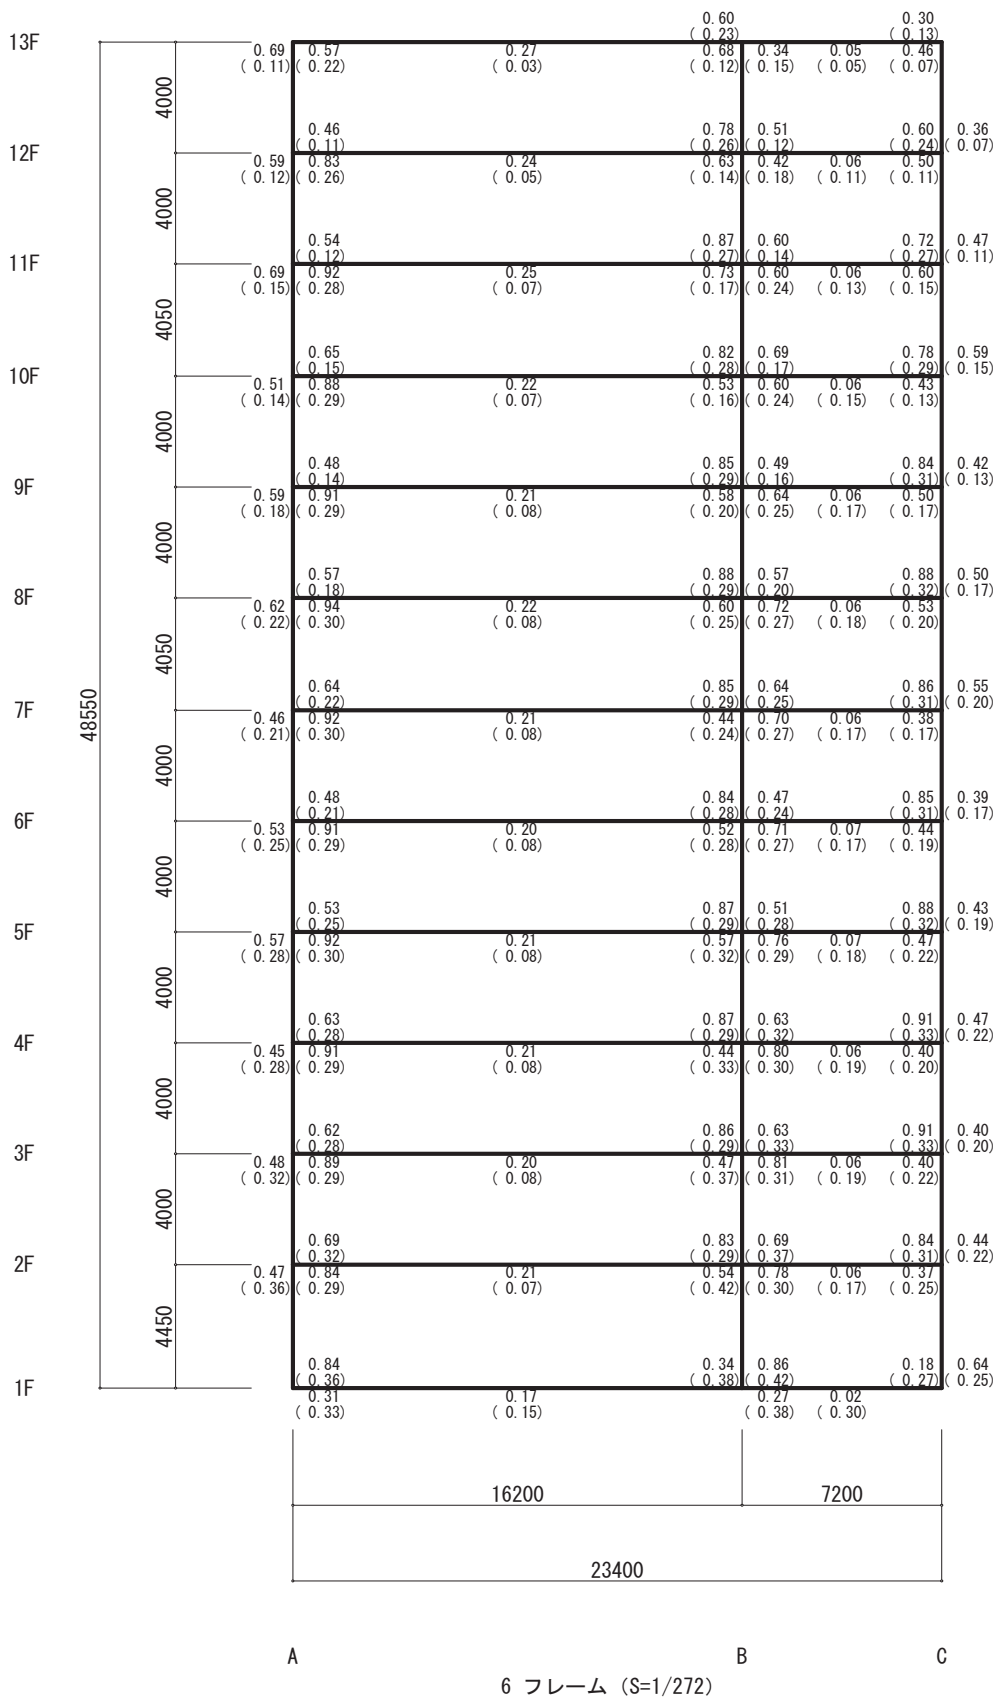

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) R Cはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.24 0.42	OK 0.17 0.32	OK 0.18 0.33	OK 0.17 0.32	OK 0.24 0.42
	1	2	3	4	5

A フレーム (S=1/239)

6

13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.27 0.48	OK 0.20 0.36	OK 0.21 0.38	OK 0.20 0.36	OK 0.27 0.48
	1	2	3 B フレーム (S=1/239)	4	5 6

13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.15 0.30	OK 0.12 0.22	OK 0.12 0.23	OK 0.11 0.22	OK 0.15 0.30
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5 6

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.370.38	OK0.270.38
	A	B
	1 フレーム (S=1/239)	
	C	

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.360.48
	A	B
	2 フレーム (S=1/239)C	

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.370.48
A3 フレーム (S=1/239)B C		

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.360.48

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.360.47
	A	B
	5 フレーム (S=1/239)	
	C	

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.370.38	OK0.270.38
A6 フレーム (S=1/239)B		
C		

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK 0.30 0.14	OK 0.34 0.16	OK 0.33 0.16	OK 0.34 0.16	OK 0.30 0.14
12F	OK 0.59 0.25	OK 0.60 0.25	OK 0.61 0.26	OK 0.60 0.25	OK 0.59 0.24
11F	OK 0.78 0.31	OK 0.75 0.31	OK 0.78 0.31	OK 0.75 0.30	OK 0.78 0.31
10F	OK 0.62 0.25	OK 0.62 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.62 0.24	OK 0.62 0.25
9F	OK 0.68 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.68 0.27
8F	OK 0.73 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.76 0.29	OK 0.73 0.28	OK 0.72 0.29
7F	OK 0.63 0.25	OK 0.62 0.23	OK 0.57 0.22	OK 0.61 0.23	OK 0.62 0.25
6F	OK 0.60 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.61 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.59 0.24
5F	OK 0.63 0.25	OK 0.64 0.24	OK 0.60 0.23	OK 0.64 0.24	OK 0.63 0.25
4F	OK 0.61 0.23	OK 0.56 0.22	OK 0.58 0.23	OK 0.56 0.22	OK 0.61 0.23
3F	OK 0.62 0.23	OK 0.56 0.22	OK 0.56 0.22	OK 0.56 0.22	OK 0.62 0.23
2F	OK 0.58 0.22	OK 0.51 0.20	OK 0.52 0.20	OK 0.51 0.20	OK 0.58 0.22
1F					

123456

A フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.35 0.17	OK 0.42 0.20	OK 0.40 0.20	OK 0.43 0.20	OK 0.34 0.17
12F	OK 0.68 0.28	OK 0.69 0.28	OK 0.70 0.29	OK 0.70 0.29	OK 0.67 0.27
11F	OK 0.89 0.35	OK 0.85 0.34	OK 0.89 0.35	OK 0.87 0.34	OK 0.88 0.34
10F	OK 0.70 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.69 0.27
9F	OK 0.76 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.75 0.29
8F	OK 0.82 0.32	OK 0.84 0.32	OK 0.87 0.33	OK 0.85 0.32	OK 0.81 0.32
7F	OK 0.75 0.29	OK 0.73 0.27	OK 0.68 0.26	OK 0.74 0.27	OK 0.74 0.29
6F	OK 0.73 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.78 0.29	OK 0.72 0.29
5F	OK 0.77 0.31	OK 0.78 0.29	OK 0.73 0.28	OK 0.79 0.29	OK 0.77 0.30
4F	OK 0.75 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.72 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.75 0.27
3F	OK 0.76 0.28	OK 0.68 0.26	OK 0.69 0.26	OK 0.69 0.26	OK 0.76 0.28
2F	OK 0.69 0.25	OK 0.60 0.23	OK 0.61 0.23	OK 0.60 0.23	OK 0.68 0.25
1F					

1

2

3
B フレーム (S=1/239)

4

5

6

13F	OK 0.36 0.18	OK 0.38 0.19	OK 0.36 0.18	OK 0.42 0.19	OK 0.32 0.17
12F	OK 0.65 0.22	OK 0.68 0.30	OK 0.71 0.31	OK 0.58 0.21	OK 0.61 0.22
11F	OK 0.82 0.27	OK 0.84 0.35	OK 0.87 0.35	OK 0.70 0.25	OK 0.79 0.26
10F	OK 0.64 0.19	OK 0.60 0.23	OK 0.61 0.24	OK 0.55 0.18	OK 0.61 0.19
9F	OK 0.71 0.21	OK 0.69 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.62 0.19	OK 0.68 0.20
8F	OK 0.76 0.22	OK 0.71 0.27	OK 0.73 0.27	OK 0.64 0.20	OK 0.73 0.22
7F	OK 0.72 0.21	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.62 0.20	OK 0.69 0.21
6F	OK 0.70 0.21	OK 0.70 0.27	OK 0.72 0.27	OK 0.62 0.19	OK 0.68 0.21
5F	OK 0.72 0.22	OK 0.71 0.27	OK 0.72 0.27	OK 0.62 0.19	OK 0.70 0.21
4F	OK 0.71 0.22	OK 0.72 0.27	OK 0.73 0.27	OK 0.62 0.20	OK 0.70 0.22
3F	OK 0.70 0.22	OK 0.72 0.27	OK 0.72 0.27	OK 0.60 0.19	OK 0.70 0.21
2F	OK 0.66 0.21	OK 0.66 0.26	OK 0.67 0.26	OK 0.56 0.18	OK 0.66 0.21
1F					

123456

C フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 60 0. 29	OK 0. 34 0. 16
12F	OK 0. 83 0. 30	OK 0. 61 0. 24
11F	OK 0. 92 0. 30	OK 0. 72 0. 27
10F	OK 0. 88 0. 31	OK 0. 79 0. 29
9F	OK 0. 91 0. 31	OK 0. 85 0. 31
8F	OK 0. 94 0. 31	OK 0. 89 0. 32
7F	OK 0. 92 0. 31	OK 0. 87 0. 32
6F	OK 0. 91 0. 31	OK 0. 86 0. 32
5F	OK 0. 93 0. 31	OK 0. 89 0. 32
4F	OK 0. 92 0. 31	OK 0. 92 0. 33
3F	OK 0. 90 0. 30	OK 0. 92 0. 33
2F	OK 0. 84 0. 32	OK 0. 85 0. 32
1F		

A B C
1 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 85 0. 45	OK 0. 62 0. 27
12F	OK 0. 90 0. 36	OK 0. 59 0. 25
11F	OK 0. 98 0. 36	OK 0. 71 0. 28
10F	OK 0. 84 0. 23	OK 0. 77 0. 30
9F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 83 0. 32
8F	OK 0. 95 0. 25	OK 0. 91 0. 34
7F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 66 0. 27
6F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 75 0. 30
5F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 77 0. 30
4F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 84 0. 33
3F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 88 0. 34
2F	OK 0. 81 0. 23	OK 0. 78 0. 30
1F		
A	2 フレーム (S=1/239)	B C

13F	OK 0. 85 0. 45	OK 0. 63 0. 27
12F	OK 0. 90 0. 36	OK 0. 61 0. 25
11F	OK 0. 98 0. 36	OK 0. 74 0. 29
10F	OK 0. 84 0. 23	OK 0. 80 0. 31
9F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 87 0. 33
8F	OK 0. 95 0. 25	OK 0. 95 0. 35
7F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 67 0. 27
6F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 76 0. 30
5F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 78 0. 31
4F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 86 0. 33
3F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 90 0. 34
2F	OK 0. 80 0. 23	OK 0. 80 0. 31
1F		

A

3 フレーム (S=1/239)

B

C

13F	OK 0. 85 0. 45	OK 0. 60 0. 27
12F	OK 0. 90 0. 36	OK 0. 59 0. 23
11F	OK 0. 98 0. 36	OK 0. 71 0. 26
10F	OK 0. 84 0. 23	OK 0. 77 0. 28
9F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 83 0. 30
8F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 91 0. 32
7F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 66 0. 26
6F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 75 0. 29
5F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 77 0. 29
4F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 84 0. 32
3F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 87 0. 33
2F	OK 0. 80 0. 23	OK 0. 77 0. 30
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 85 0. 45	OK 0. 59 0. 27
12F	OK 0. 90 0. 36	OK 0. 57 0. 23
11F	OK 0. 98 0. 36	OK 0. 68 0. 25
10F	OK 0. 84 0. 23	OK 0. 73 0. 27
9F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 78 0. 29
8F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 86 0. 31
7F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 65 0. 26
6F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 74 0. 28
5F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 75 0. 29
4F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 82 0. 31
3F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 84 0. 32
2F	OK 0. 80 0. 23	OK 0. 75 0. 29
1F		

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 60 0. 29	OK 0. 34 0. 16
12F	OK 0. 83 0. 30	OK 0. 60 0. 24
11F	OK 0. 92 0. 30	OK 0. 72 0. 27
10F	OK 0. 88 0. 31	OK 0. 78 0. 29
9F	OK 0. 91 0. 31	OK 0. 84 0. 31
8F	OK 0. 94 0. 31	OK 0. 88 0. 32
7F	OK 0. 92 0. 31	OK 0. 86 0. 31
6F	OK 0. 91 0. 31	OK 0. 85 0. 31
5F	OK 0. 92 0. 31	OK 0. 88 0. 32
4F	OK 0. 91 0. 31	OK 0. 91 0. 33
3F	OK 0. 89 0. 30	OK 0. 91 0. 33
2F	OK 0. 84 0. 32	OK 0. 84 0. 31
1F		

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK 0. 71 0. 11	OK 0. 96 0. 16	OK 0. 91 0. 16	OK 0. 91 0. 16	OK 0. 96 0. 16	OK 0. 72 0. 11
12F	OK 0. 59 0. 12	OK 0. 68 0. 14	OK 0. 63 0. 14	OK 0. 63 0. 14	OK 0. 68 0. 14	OK 0. 59 0. 12
11F	OK 0. 69 0. 15	OK 0. 83 0. 19	OK 0. 77 0. 19	OK 0. 77 0. 19	OK 0. 83 0. 19	OK 0. 69 0. 15
10F	OK 0. 51 0. 15	OK 0. 71 0. 21	OK 0. 69 0. 21	OK 0. 69 0. 21	OK 0. 71 0. 21	OK 0. 51 0. 15
9F	OK 0. 59 0. 19	OK 0. 74 0. 24	OK 0. 73 0. 25	OK 0. 73 0. 25	OK 0. 74 0. 24	OK 0. 59 0. 19
8F	OK 0. 64 0. 23	OK 0. 77 0. 27	OK 0. 81 0. 28	OK 0. 81 0. 28	OK 0. 77 0. 27	OK 0. 64 0. 22
7F	OK 0. 48 0. 21	OK 0. 64 0. 26	OK 0. 71 0. 26	OK 0. 70 0. 27	OK 0. 64 0. 26	OK 0. 48 0. 21
6F	OK 0. 53 0. 25	OK 0. 66 0. 29	OK 0. 70 0. 30	OK 0. 70 0. 30	OK 0. 66 0. 29	OK 0. 53 0. 25
5F	OK 0. 63 0. 28	OK 0. 73 0. 32	OK 0. 71 0. 33	OK 0. 71 0. 33	OK 0. 73 0. 32	OK 0. 63 0. 28
4F	OK 0. 62 0. 29	OK 0. 69 0. 32	OK 0. 65 0. 33	OK 0. 65 0. 33	OK 0. 69 0. 32	OK 0. 62 0. 29
3F	OK 0. 69 0. 33	OK 0. 71 0. 35	OK 0. 70 0. 36	OK 0. 70 0. 36	OK 0. 71 0. 35	OK 0. 69 0. 33
2F	OK 0. 84 0. 36	OK 0. 88 0. 38	OK 0. 89 0. 40	OK 0. 89 0. 40	OK 0. 88 0. 38	OK 0. 84 0. 36
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

13F	OK0.69 0.12	OK0.79 0.15	OK0.74 0.14	OK0.75 0.15	OK0.80 0.15	OK0.68 0.12
12F	OK0.64 0.14	OK0.68 0.16	OK0.64 0.16	OK0.66 0.16	OK0.69 0.16	OK0.63 0.14
11F	OK0.74 0.17	OK0.82 0.21	OK0.79 0.22	OK0.80 0.22	OK0.83 0.21	OK0.73 0.17
10F	OK0.53 0.18	OK0.72 0.22	OK0.70 0.23	OK0.71 0.23	OK0.72 0.22	OK0.53 0.18
9F	OK0.58 0.22	OK0.76 0.27	OK0.74 0.28	OK0.75 0.28	OK0.76 0.26	OK0.58 0.21
8F	OK0.64 0.26	OK0.85 0.31	OK0.85 0.33	OK0.86 0.33	OK0.85 0.31	OK0.64 0.26
7F	OK0.47 0.25	OK0.71 0.30	OK0.75 0.32	OK0.76 0.31	OK0.71 0.29	OK0.47 0.25
6F	OK0.53 0.29	OK0.71 0.34	OK0.76 0.36	OK0.76 0.35	OK0.71 0.33	OK0.52 0.28
5F	OK0.63 0.33	OK0.76 0.38	OK0.79 0.40	OK0.79 0.39	OK0.76 0.37	OK0.63 0.33
4F	OK0.64 0.34	OK0.72 0.38	OK0.72 0.40	OK0.71 0.39	OK0.72 0.37	OK0.64 0.34
3F	OK0.69 0.38	OK0.74 0.42	OK0.75 0.44	OK0.75 0.43	OK0.74 0.40	OK0.69 0.38
2F	OK0.87 0.43	OK0.87 0.46	OK0.87 0.48	OK0.86 0.47	OK0.86 0.44	OK0.86 0.43
1F						
	1	2	3	4	5	6
	B フレーム (S=1/239)					

13F	OK 0.48 0.07	OK 0.48 0.07	OK 0.47 0.07	OK 0.50 0.08	OK 0.49 0.08	OK 0.46 0.07
12F	OK 0.51 0.11	OK 0.55 0.12	OK 0.56 0.13	OK 0.53 0.12	OK 0.50 0.12	OK 0.50 0.11
11F	OK 0.61 0.15	OK 0.69 0.18	OK 0.71 0.19	OK 0.68 0.18	OK 0.61 0.16	OK 0.60 0.15
10F	OK 0.44 0.13	OK 0.59 0.15	OK 0.60 0.16	OK 0.57 0.15	OK 0.51 0.14	OK 0.43 0.13
9F	OK 0.52 0.17	OK 0.63 0.19	OK 0.64 0.21	OK 0.61 0.19	OK 0.54 0.17	OK 0.50 0.17
8F	OK 0.57 0.20	OK 0.72 0.24	OK 0.71 0.26	OK 0.71 0.24	OK 0.68 0.22	OK 0.55 0.20
7F	OK 0.40 0.17	OK 0.70 0.24	OK 0.69 0.26	OK 0.69 0.25	OK 0.66 0.23	OK 0.39 0.17
6F	OK 0.45 0.20	OK 0.72 0.29	OK 0.72 0.31	OK 0.71 0.29	OK 0.68 0.27	OK 0.44 0.19
5F	OK 0.48 0.22	OK 0.80 0.34	OK 0.81 0.37	OK 0.79 0.34	OK 0.75 0.31	OK 0.47 0.22
4F	OK 0.41 0.20	OK 0.71 0.32	OK 0.73 0.35	OK 0.71 0.33	OK 0.67 0.30	OK 0.40 0.20
3F	OK 0.44 0.22	OK 0.78 0.37	OK 0.80 0.39	OK 0.77 0.37	OK 0.73 0.34	OK 0.44 0.22
2F	OK 0.65 0.25	OK 0.87 0.41	OK 0.90 0.44	OK 0.87 0.41	OK 0.83 0.38	OK 0.64 0.25
1F						
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5	6

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.440 (秒)	1.440 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.667 Ci = 0.667 (Rt = 0.667) (Rt = 0.667)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	7686.07	7686.07	1.838	14123.19	2.756
12F	6792.19	14478.26	1.482	21460.38	2.223
11F	6792.19	21270.46	1.300	27654.92	1.950
10F	6933.75	28204.21	1.176	33159.54	1.764
9F	6975.58	35179.79	1.081	38012.34	1.621
8F	6975.58	42155.38	1.002	42257.15	1.504
7F	7114.62	49270.00	0.934	46009.31	1.401
6F	7158.22	56428.22	0.872	49228.96	1.309
5F	7158.22	63586.43	0.816	51914.42	1.225
4F	7215.57	70802.01	0.764	54097.71	1.146
3F	7246.04	78048.05	0.715	55774.02	1.072
2F	7394.72	85442.77	0.667	56961.85	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	7686.07	7686.07	1.838	14123.19	2.756
12F	6792.19	14478.26	1.482	21460.38	2.223
11F	6792.19	21270.46	1.300	27654.92	1.950
10F	6933.75	28204.21	1.176	33159.54	1.764
9F	6975.58	35179.79	1.081	38012.34	1.621
8F	6975.58	42155.38	1.002	42257.15	1.504
7F	7114.62	49270.00	0.934	46009.31	1.401
6F	7158.22	56428.22	0.872	49228.96	1.309
5F	7158.22	63586.43	0.816	51914.42	1.225
4F	7215.57	70802.01	0.764	54097.71	1.146
3F	7246.04	78048.05	0.715	55774.02	1.072
2F	7394.72	85442.77	0.667	56961.85	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	7686.07	7686.07	1.838	14123.19	2.756
12F	6792.19	14478.26	1.482	21460.38	2.223
11F	6792.19	21270.46	1.300	27654.92	1.950
10F	6933.75	28204.21	1.176	33159.54	1.764
9F	6975.58	35179.79	1.081	38012.34	1.621
8F	6975.58	42155.38	1.002	42257.15	1.504
7F	7114.62	49270.00	0.934	46009.31	1.401
6F	7158.22	56428.22	0.872	49228.96	1.309
5F	7158.22	63586.43	0.816	51914.42	1.225
4F	7215.57	70802.01	0.764	54097.71	1.146
3F	7246.04	78048.05	0.715	55774.02	1.072
2F	7394.72	85442.77	0.667	56961.85	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	7686. 07	7686. 07	1. 838	14123. 19	2. 756
12F	6792. 19	14478. 26	1. 482	21460. 38	2. 223
11F	6792. 19	21270. 46	1. 300	27654. 92	1. 950
10F	6933. 75	28204. 21	1. 176	33159. 54	1. 764
9F	6975. 58	35179. 79	1. 081	38012. 34	1. 621
8F	6975. 58	42155. 38	1. 002	42257. 15	1. 504
7F	7114. 62	49270. 00	0. 934	46009. 31	1. 401
6F	7158. 22	56428. 22	0. 872	49228. 96	1. 309
5F	7158. 22	63586. 43	0. 816	51914. 42	1. 225
4F	7215. 57	70802. 01	0. 764	54097. 71	1. 146
3F	7246. 04	78048. 05	0. 715	55774. 02	1. 072
2F	7394. 72	85442. 77	0. 667	56961. 85	1. 000

・各層に作用する外力（kN）

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	14123. 19	14123. 19
12F	21460. 38	7337. 19
11F	27654. 92	6194. 54
10F	33159. 54	5504. 63
9F	38012. 34	4852. 80
8F	42257. 15	4244. 81
7F	46009. 31	3752. 16
6F	49228. 96	3219. 65
5F	51914. 42	2685. 46
4F	54097. 71	2183. 29
3F	55774. 02	1676. 32
2F	56961. 85	1187. 82
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F	14123. 19	14123. 19
12F	21460. 38	7337. 19
11F	27654. 92	6194. 54
10F	33159. 54	5504. 63
9F	38012. 34	4852. 80
8F	42257. 15	4244. 81
7F	46009. 31	3752. 16
6F	49228. 96	3219. 65
5F	51914. 42	2685. 46
4F	54097. 71	2183. 29
3F	55774. 02	1676. 32
2F	56961. 85	1187. 82
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	14123. 19	14123. 19
12F	21460. 38	7337. 19
11F	27654. 92	6194. 54
10F	33159. 54	5504. 63
9F	38012. 34	4852. 80
8F	42257. 15	4244. 81
7F	46009. 31	3752. 16
6F	49228. 96	3219. 65
5F	51914. 42	2685. 46
4F	54097. 71	2183. 29
3F	55774. 02	1676. 32
2F	56961. 85	1187. 82
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
13F	14123. 19	14123. 19
12F	21460. 38	7337. 19
11F	27654. 92	6194. 54
10F	33159. 54	5504. 63
9F	38012. 34	4852. 80
8F	42257. 15	4244. 81
7F	46009. 31	3752. 16
6F	49228. 96	3219. 65
5F	51914. 42	2685. 46
4F	54097. 71	2183. 29
3F	55774. 02	1676. 32
2F	56961. 85	1187. 82
1F		0. 00

U-3Ds算定時計算結果

U-3.1荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

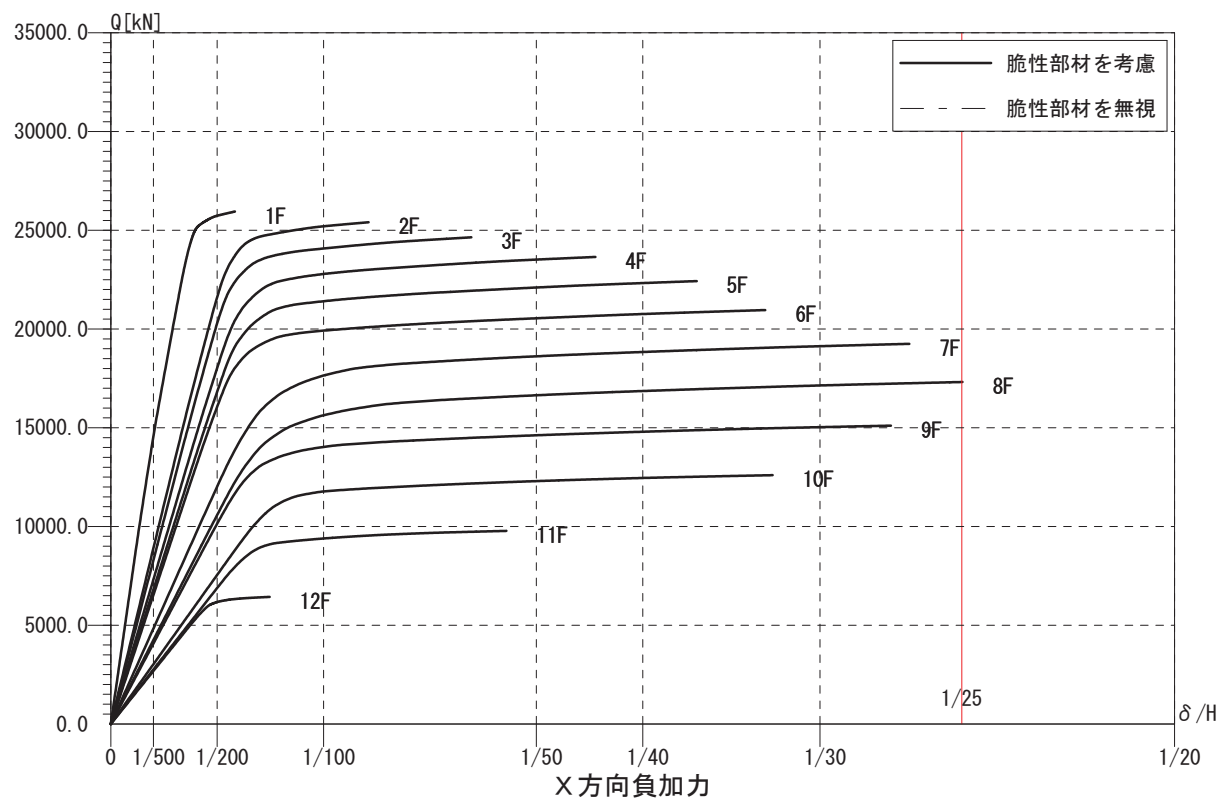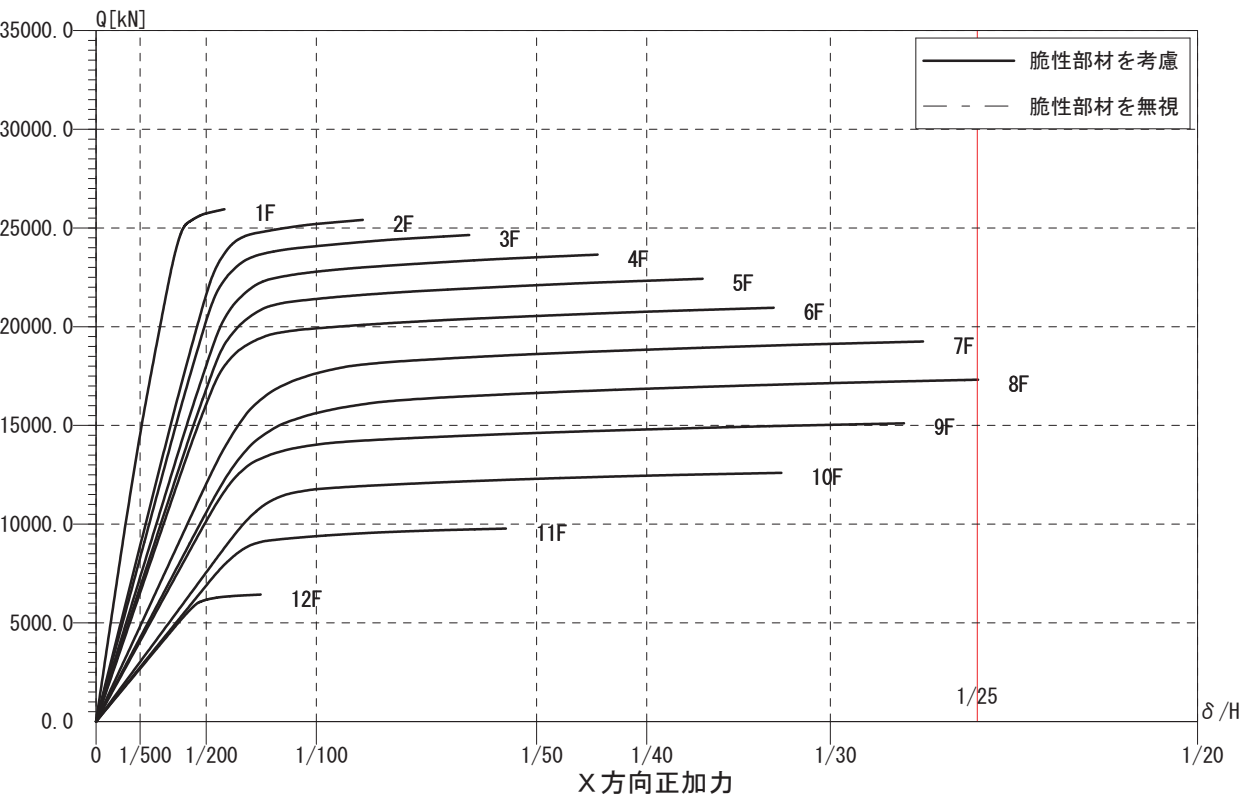

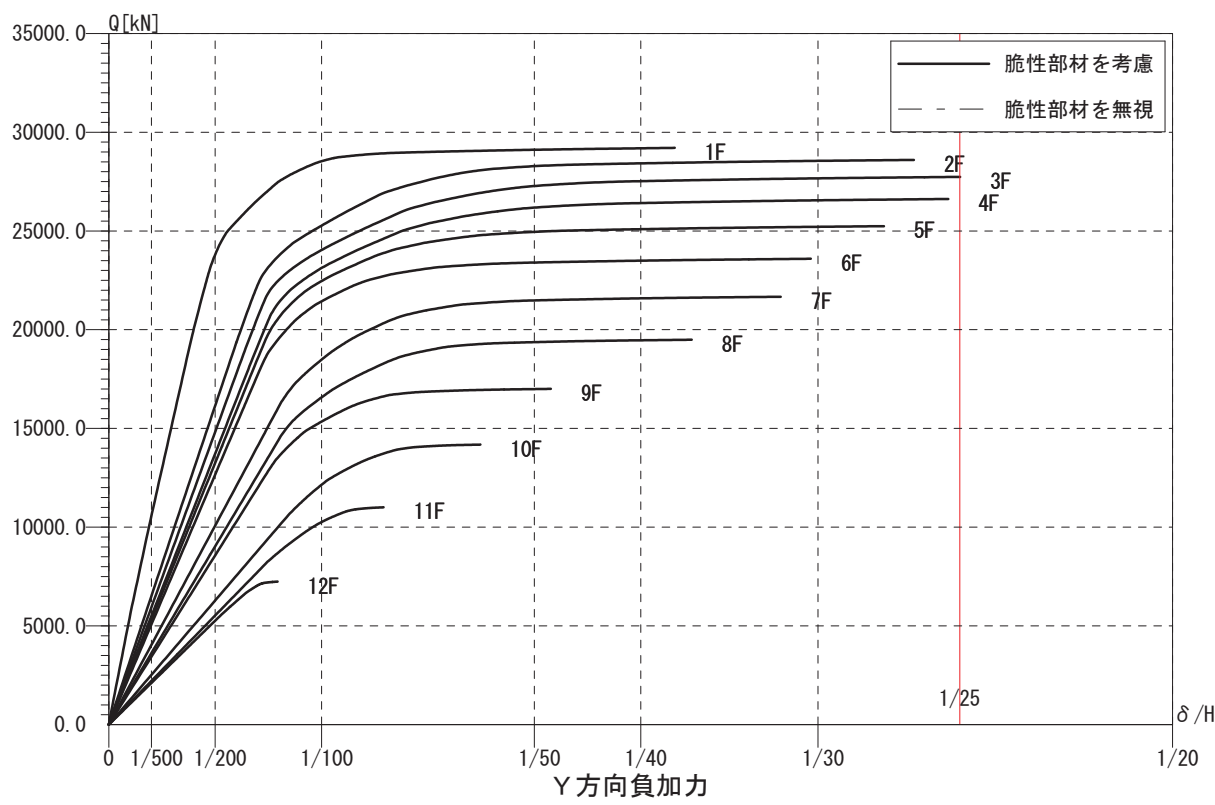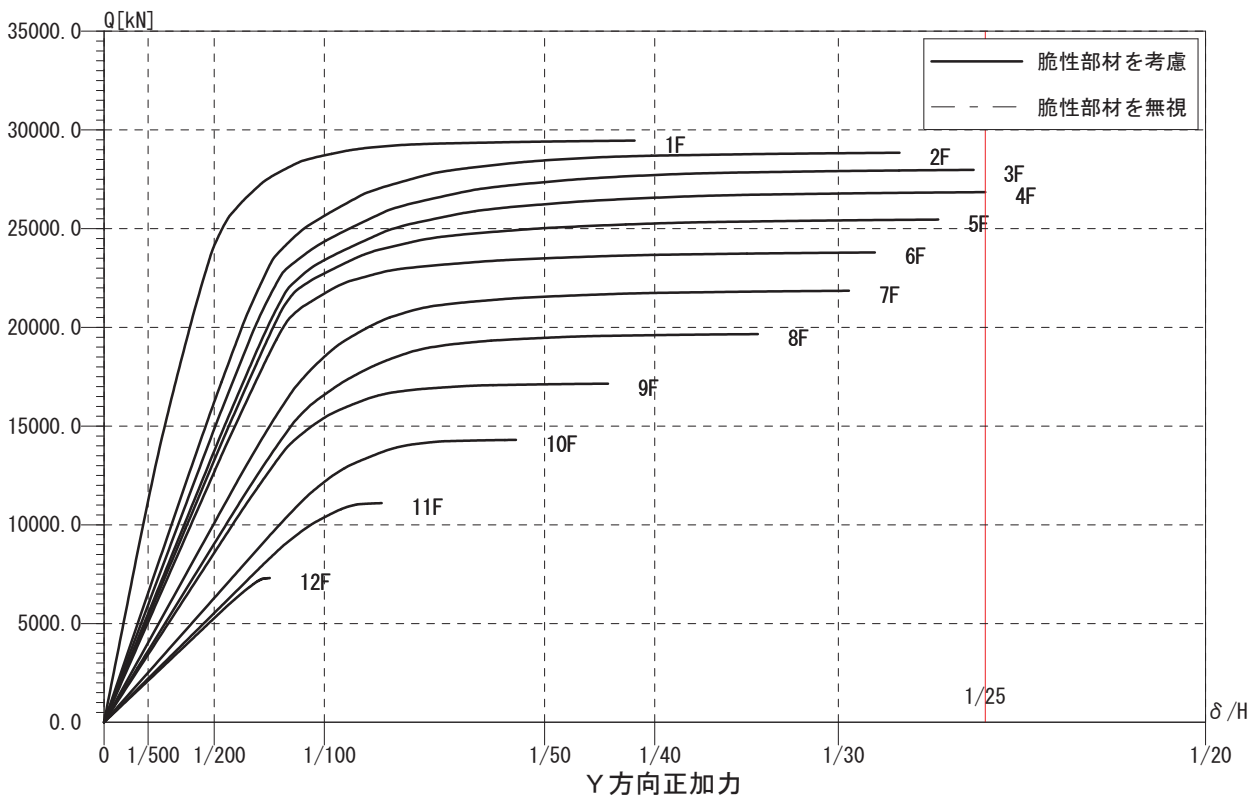

U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

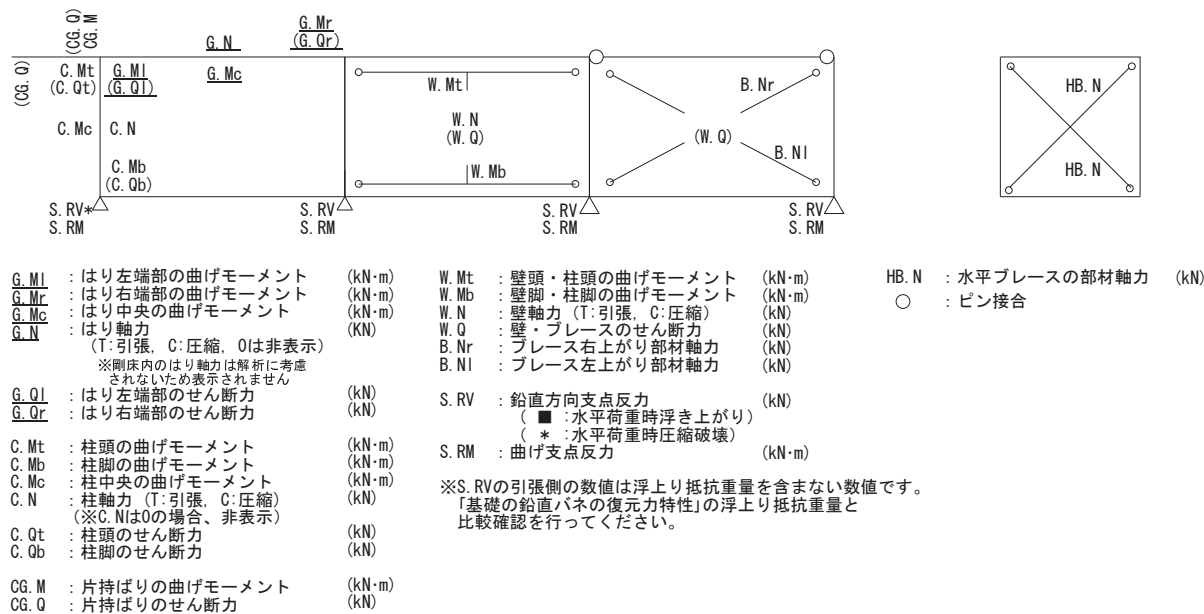

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		579.6 (182.4)		755.7 (228.7)		672.2 (185.5)		822.4 (215.0)		779.4 (199.5)							
13F	4000	733.6 (177.1)	77.0	1470.1 (581.6)	890.6 (228.7)	67.4	1419.2 (486.5)	663.5 (185.5)	4.4	1397.5 (478.9)	725.3 (215.0)	48.6	1479.6 (563.2)	657.2 (199.5)	61.1	779.4 (165.6)	
		379.3	198.1T	307.0	53.0T		446.1	42.1C		439.8	25.3T		353.2	26.8C		216.4C	
12F	4000	25.0 (177.1)	2024.8 (579.7)	856.2 (581.6)	1348.1 (391.1)	527.0 (486.5)	1339.3 (389.7)	517.9 (478.9)		1338.1 (388.3)	773.3 (563.2)		1817.0 (521.9)	117.0 (165.6)			
		2173.8 (540.8)	62.0	2636.1 (867.1)	1467.5 (391.1)	59.7	2287.6 (681.2)	1466.5 (389.7)	63.6	2278.8 (679.2)	1457.5 (388.3)	59.7	2505.4 (813.0)	1940.6 (521.9)	61.8	1934.0 (443.3)	
		1092.2	806.5T	902.0	119.0C		925.2	39.1C		920.4	16.5T		879.5	88.7T		1047.4	
11F	4050	10.6 (540.8)	2013.3 (575.8)	832.1 (867.1)	1347.4 (390.9)	437.3 (681.2)	1339.0 (389.6)	438.1 (679.2)		1338.4 (388.4)	746.5 (813.0)		1833.3 (525.7)	160.9 (443.3)			
		2142.7 (710.4)	59.4	2648.1 (1013.9)	1466.9 (390.9)	59.7	2376.6 (884.3)	1466.4 (389.6)	63.7	2358.8 (877.3)	1457.9 (388.4)	59.7	2543.8 (967.2)	1951.8 (525.7)	59.2	1994.2 (642.2)	
		704.1	1421.0T	594.9	280.0C		585.9	32.6C		582.2	7.2T		585.1	202.5T		693.8	
10F	4000	734.4 (710.4)	2604.8 (739.9)	1458.3 (1013.9)	2091.5 (596.8)	1204.8 (884.3)	2078.8 (594.3)	1194.4 (877.3)		2073.8 (591.8)	1373.5 (967.2)		2402.5 (683.7)	606.7 (642.2)			
		1988.3 (674.5)	59.0	3351.5 (1301.7)	2205.1 (596.8)	56.8	3086.9 (1177.6)	2200.2 (594.3)	60.7	3071.7 (1169.8)	2187.3 (591.8)	56.7	3220.3 (1239.6)	2520.0 (683.7)	58.8	1795.8 (581.5)	
		639.2	2203.1T	748.2	381.4C		731.7	23.0C		732.1	12.3C		741.2	249.2T		632.9	
9F	4000	709.9 (674.5)	2606.2 (740.7)	1855.1 (1301.7)	2092.9 (597.5)	1623.5 (1177.6)	2078.7 (594.4)	1607.5 (1169.8)		2070.1 (591.2)	1737.9 (1239.6)		2398.7 (683.0)	530.1 (581.5)			
		2016.9 (925.9)	60.3	2960.2 (1412.9)	2209.1 (597.5)	58.1	2670.1 (1247.5)	2200.2 (594.4)	61.0	2657.3 (1242.1)	2186.2 (591.2)	58.0	2851.1 (1357.1)	2518.9 (683.0)	60.1	1868.6 (854.8)	
		165.1	2989.0T	134.4	473.9C		175.1	12.2C		173.2	36.9C		136.9	286.0T		159.0	
8F	4050	1686.6 (925.9)	2594.5 (737.2)	2691.4 (1412.9)	2091.5 (597.1)	2319.8 (1247.5)	2078.6 (594.4)	2311.0 (1242.1)		2071.7 (591.6)	2577.2 (1357.1)		2412.1 (686.6)	1550.6 (854.8)			
		1027.1 (1014.8)	59.6	2110.9 (1518.7)	2207.8 (597.1)	58.2	1972.8 (1494.1)	2201.2 (594.4)	61.3	1955.6 (1481.9)	2188.0 (591.6)	58.2	2205.6 (1485.3)	2531.1 (686.6)	59.5	861.5 (917.5)	
		1027.9	3780.5T	964.5	554.5C		1052.8	2.1T		1045.3	63.6C		982.1	317.0T		996.3	
7F	4000	3083.0 (1014.8)	2634.0 (747.9)	4039.9 (1518.7)	4337.2 (1220.8)	4078.9 (1494.1)	4314.3 (1215.1)	4046.2 (1481.9)		4296.7 (1209.4)	3989.8 (1485.3)		2455.5 (698.0)	2854.2 (917.5)			
		332.8 (401.1)	57.7	3047.4 (1845.0)	4452.4 (1220.8)	57.6	4693.0 (2496.8)	4434.3 (1215.1)	60.0	4679.4 (2486.4)	4411.3 (1209.4)	57.3	2877.1 (1767.9)	2570.2 (698.0)	57.4	398.7 (351.0)	
		1135.1	4604.0T	642.7	2.4T		300.7	22.1T		293.5	99.1C		658.7	283.7C		1100.7	
6F	4000	1937.3 (401.1)	2627.4 (746.0)	4332.8 (1845.0)	4337.8 (1221.3)	5294.3 (2496.8)	4313.7 (1215.2)	5266.4 (2486.4)		4294.3 (1209.3)	4194.5 (1767.9)		2462.2 (700.0)	1802.7 (351.0)			
		806.4 (830.1)	58.2	2750.3 (1837.3)	4455.8 (1221.3)	59.2	3479.0 (2225.7)	4436.0 (1215.2)	61.1	3459.7 (2212.3)	4412.3 (1209.3)	59.0	2677.9 (1803.6)	2578.1 (700.0)	57.9	659.5 (765.9)	
		853.8	5434.7T	924.2	577.0T		972.3	44.9T		964.9	143.3C		929.3	899.9C		872.4	
5F	4000	2514.0 (830.1)	2612.4 (741.8)	4598.8 (1837.3)	4331.8 (1219.9)	5423.7 (2225.7)	4312.7 (1214.9)	5389.4 (2212.3)		4295.8 (1210.0)	4536.5 (1803.6)		2476.4 (703.9)	2404.3 (765.9)			
		214.4 (989.5)	58.0	2465.4 (2020.6)	4461.9 (1219.9)	60.3	3342.6 (2252.7)	4435.0 (1214.9)	61.3	3338.9 (2237.5)	4416.0 (1210.0)	60.1	2351.2 (1892.8)	2591.9 (703.9)	57.8	72.0 (886.2)	
		1764.7	6262.8T	1575.8	1154.9T		1162.9	69.6T		1136.1	185.4C		1434.4	1512.4C		1700.3	
4F	4000	3743.8 (989.5)	4401.7 (1239.2)	5617.0 (2020.6)	4322.1 (1239.2)	5668.4 (2252.7)	4309.9 (1214.6)	5611.2 (2237.5)		4305.4 (1212.2)	5220.1 (1892.8)		4224.0 (1189.8)	3472.6 (886.2)			
		776.6 (1061.5)	59.4	3223.7 (2206.8)	4439.0 (1216.8)	58.5	3088.6 (2146.4)	4434.9 (1214.6)	62.5	3121.1 (2152.0)	4422.3 (1212.2)	58.5	3427.6 (2223.1)	4342.3 (1189.8)	59.1	751.5 (1029.1)	
		1346.3	7592.1T	1189.8	1236.1T		1204.3	99.2T		1182.9	225.4C		1018.7	1642.4C		1306.7	
3F	4000	3469.3 (1061.5)	4375.6 (1232.2)	5603.3 (2206.8)	4317.6 (1216.8)	5497.1 (2146.4)	4308.7 (1214.2)	5487.0 (2152.0)		4303.6 (1212.2)	5465.0 (2223.1)		4247.3 (1196.4)	3365.0 (1029.1)			
		1025.8 (1192.9)	59.8	3211.1 (2248.7)	4436.8 (1216.1)	60.6	3254.3 (2245.2)	4433.9 (1214.2)	62.6	3246.5 (2232.4)	4424.9 (1212.3)	60.6	3205.1 (2189.0)	4366.5 (1196.4)	59.6	882.3 (1101.1)	
		1360.0	8912.4T	1286.3	1322.5T		1236.0	129.0T		1218.3	264.8C		1173.0	1764.8C		1319.9	
2F	4000	3745.9 (1192.9)	4338.5 (1222.6)	5783.6 (2248.7)	4309.1 (1214.2)	5726.4 (2245.2)	4304.4 (1214.0)	5683.2 (2232.4)		4303.6 (1213.2)	5551.1 (2189.0)		4274.5 (1205.0)	3522.2 (1101.1)			
		720.1 (1074.8)	63.7	2991.9 (2091.0)	4437.0 (1214.7)	64.0	3019.0 (2077.5)	4436.3 (1214.0)	65.9	3052.6 (2079.6)	4431.4 (1213.2)	64.0	3154.2 (2090.3)	4401.8 (1205.0)	63.6	752.3 (991.6)	
		1671.4	10196.1T	1660.6	1380.3T		1603.5	148.9T		1574.6	289.0C		1496.7	1839.7C		1453.9	
1F	4450	4062.9 (1074.8)	2963.4 (975.8)	6313.1 (2091.0)	2899.9 (868.0)	6225.9 (2077.5)	2895.7 (864.1)	6201.8 (2079.6)		2781.9 (845.6)	6147.5 (2090.3)		3660.1 (975.8)	3660.1 (991.6)			
		11223.3 0.0	549.7	1301.9 0.0	2349.7 (868.0)	224.9	155.6 0.0	2326.0 (864.1)	215.1	316.3 0.0	2306.1 (845.6)	262.1	1737.1 0.0	2365.6 (975.8)	147.2	10744.4 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		698.0 (220.9)		831.4 (251.0)		735.7 (204.9)		930.6 (244.4)		917.8 (229.7)							
13F	4000	892.7 (219.5)	892.7 (220.9)	97.3	1674.0 (641.9)	976.0 (251.0)	72.3	1570.7 (522.7)	739.4 (204.9)	1.9	1564.5 (515.5)	828.8 (244.4)	50.9	1667.0 (601.7)	736.4 (229.7)	90.7	917.8 (194.0)
		453.8	177.8T		390.2	44.3T		525.4	42.2C		533.5	36.3T		463.6	2.0T		529.8 187.2C
12F	4000	14.9 (219.5)	2050.3 (587.4)	893.5 (587.4)	893.5 (641.9)	1356.9 (393.1)	519.9 (522.7)	1324.8 (385.6)	497.6 (515.5)		1323.6 (384.4)	739.7 (601.7)		1797.1 (517.1)	141.8 (194.0)		
		2193.6 (543.6)	2178.7 (587.4)	64.2	2630.1 (876.9)	1473.3 (393.1)	58.2	2288.9 (681.4)	1451.9 (385.6)	63.5	2271.4 (669.6)	1444.3 (384.4)	60.3	2510.2 (802.0)	1926.2 (517.1)	64.6	1938.9 (436.1)
		1106.3	720.1T		876.3	133.6C		926.0	47.9C		932.3	25.8T		906.1	144.3T		1066.6 660.5C
11F	4050	19.1 (543.6)	2034.4 (581.8)	877.5 (581.8)	877.5 (641.9)	1356.5 (393.0)	436.8 (681.4)	1325.8 (385.9)	406.8 (669.6)		1324.1 (384.7)	698.0 (802.0)		1820.5 (522.5)	194.3 (436.1)		
		2173.9 (727.4)	2154.8 (581.8)	60.2	2630.3 (1019.5)	1473.4 (393.0)	58.5	2372.5 (888.0)	1452.8 (385.9)	63.5	2364.6 (881.5)	1445.6 (384.7)	60.8	2567.9 (975.9)	1941.8 (522.5)	60.7	2014.8 (653.1)
		701.0	1268.1T		565.8	310.1C		574.2	56.5C		579.6	10.2T		591.8	283.2T		692.3 1150.4C
10F	4000	771.9 (727.4)	2626.2 (746.3)	1498.7 (1019.5)	1498.7 (1019.5)	2105.0 (600.0)	1224.1 (888.0)	2061.6 (589.3)	1205.4 (881.5)		2054.2 (586.7)	1384.4 (975.9)		2390.0 (680.8)	630.2 (653.1)		
		1975.1 (666.4)	2747.0 (746.3)	60.4	3342.6 (1296.7)	2121.5 (600.0)	55.0	3062.1 (1163.3)	2181.2 (589.3)	59.8	3026.2 (1146.5)	2170.1 (586.7)	57.9	3181.4 (1219.2)	2511.5 (680.8)	60.8	1759.8 (563.1)
		642.3	1977.2T		749.2	451.5C		735.5	66.4C		733.2	3.8T		743.0	405.1T		633.6 1795.1C
9F	4000	690.5 (666.4)	2627.2 (746.3)	1844.2 (1296.7)	1844.2 (1296.7)	2106.1 (600.9)	1591.1 (1163.3)	2060.6 (589.2)	1559.8 (1146.5)		2049.3 (585.7)	1695.4 (1219.2)		2387.2 (680.3)	492.5 (563.1)		
		2060.1 (926.7)	2750.6 (746.3)	61.7	3003.3 (1416.9)	2220.3 (600.9)	57.1	2696.9 (1239.8)	2181.9 (589.2)	60.7	2668.6 (1224.9)	2167.8 (585.7)	59.3	2865.0 (1340.0)	2511.1 (680.3)	62.0	1894.6 (845.9)
		206.8	2690.0T		169.5	594.1C		217.2	72.4C		218.8	0.9T		185.0	536.2T		202.7 2442.2C
8F	4050	1646.5 (926.7)	2611.4 (742.3)	2664.3 (1416.9)	2664.3 (1416.9)	2103.0 (600.1)	2262.4 (1239.8)	2061.4 (589.6)	2231.1 (1224.9)		2051.9 (586.5)	2495.0 (1340.0)		2403.1 (684.5)	1489.2 (845.9)		
		1086.7 (1007.2)	2733.2 (742.3)	60.9	2164.9 (1499.3)	2217.9 (600.1)	57.4	2024.3 (1485.4)	2183.7 (589.6)	61.2	2001.1 (1478.0)	2170.8 (586.5)	59.4	2082.4 (1492.6)	2525.5 (684.5)	61.2	914.0 (911.8)
		953.0	3409.3T		871.3	733.0C		983.6	77.8C		991.8	5.0C		940.2	666.7T		932.3 3104.9C
7F	4000	2992.6 (1007.2)	2648.6 (752.1)	2697.5 (1499.3)	2697.5 (1499.3)	4359.4 (1226.2)	4359.4 (1226.2)	4286.2 (1206.5)	3984.7 (1478.0)		4262.8 (1206.5)	3962.8 (1492.6)		2447.6 (696.4)	2778.6 (911.8)		
		225.7 (434.8)	2766.9 (752.1)	59.2	3210.2 (1894.0)	4469.1 (1226.2)	54.8	4768.1 (2508.0)	4400.3 (1206.5)	57.0	4683.4 (2474.4)	4481.9 (1200.6)	59.7	2866.4 (1759.0)	2566.7 (696.4)	59.5	331.0 (369.9)
		1095.4	4159.3T		577.9	157.7C		247.9	64.0C		265.4	67.6C		651.7	119.9T		1070.8 3800.9C
6F	4000	1965.1 (434.8)	2639.5 (749.7)	4365.9 (1894.0)	4365.9 (1894.0)	4356.4 (1226.2)	5263.9 (2508.0)	4284.8 (1206.5)	5214.3 (2474.4)		4259.8 (1200.6)	4169.8 (1759.0)		2454.9 (698.5)	1810.7 (369.9)		
		793.4 (815.8)	2758.5 (749.7)	59.5	2745.3 (1825.6)	4471.8 (1226.1)	57.7	3496.3 (2208.8)	4403.8 (1206.8)	59.5	3452.3 (2187.1)	4381.8 (1200.2)	61.0	2664.5 (1787.8)	2574.5 (698.5)	59.8	644.3 (749.2)
		838.2	4921.9T		905.9	466.5T		921.4	24.0C		921.9	137.0C		911.2	452.9C		854.2 4512.9C
5F	4000	2469.8 (815.8)	2621.8 (744.8)	4557.1 (1825.6)	4557.1 (1825.6)	4347.7 (1224.0)	5339.0 (2208.8)	4288.5 (1207.9)	5296.2 (2187.1)		4267.4 (1202.6)	4486.8 (1787.8)		2470.8 (702.9)	2352.7 (749.2)		
		270.6 (1010.1)	2740.4 (744.8)	59.3	2530.2 (2008.1)	4465.5 (1224.0)	59.2	3416.6 (2239.8)	4408.6 (1207.9)	60.0	3383.9 (2230.1)	4391.5 (1202.6)	62.1	2370.3 (1897.4)	2589.8 (702.9)	59.5	118.1 (902.9)
		1749.5	5688.0T		1486.0	1090.2T		1063.0	13.6T		1076.3	206.1C		1424.5	1035.2C		1687.6 5237.7C
4F	4000	3769.6 (1010.1)	4413.1 (1242.7)	5502.2 (2008.1)	5502.2 (2008.1)	4333.9 (1219.8)	5542.6 (2239.8)	4290.8 (1209.7)	5536.5 (2230.1)		4283.8 (1206.5)	5219.4 (1897.4)		4218.7 (1188.8)	3493.4 (902.9)		
		764.7 (1062.7)	4534.3 (1242.7)	60.6	3359.7 (2245.7)	4448.8 (1219.8)	57.4	3205.9 (2176.9)	4414.6 (1209.1)	61.9	3157.8 (2158.8)	4403.4 (1206.5)	60.1	3404.6 (2222.4)	4340.7 (1188.8)	61.0	725.3 (1030.0)
		1360.8	6967.7T		1131.7	1234.9T		1147.9	61.1T		1159.9	281.4C		1040.2	1173.2C		1334.7 6463.9C
3F	4000	3486.3 (1062.7)	4384.0 (1234.7)	5623.2 (2245.7)	5623.2 (2245.7)	4325.9 (1218.4)	5501.6 (2176.9)	4294.7 (1210.4)	5477.5 (2158.8)		4287.4 (1208.2)	5484.9 (2222.4)		4243.8 (1195.8)	3394.6 (1030.0)		
		1019.3 (1296.2)	4505.6 (1234.7)	60.8	3207.6 (2304.5)	4446.8 (1218.4)	60.4	3244.0 (2284.5)	4419.8 (1210.4)	62.5	3228.9 (2275.8)	4411.7 (1208.2)	62.2	3168.2 (2228.2)	4365.8 (1195.8)	61.0	849.2 (1167.8)
		1573.1	8250.6T		1401.5	1402.1T		1325.0	118.0T		1322.6	354.5C		1288.3	1326.1C		1486.4 7706.8C
2F	4450	4165.6 (1296.2)	4345.8 (1224.7)	6010.6 (2304.5)	6010.6 (2304.5)	4315.8 (1215.9)	5894.1 (2284.5)	4298.9 (1211.8)	5874.1 (2275.8)		4297.8 (1211.8)	5744.8 (2228.2)		4272.6 (1204.4)	3822.0 (1167.8)		
		306.3 (1088.3)	4472.0 (1224.7)	63.1	2774.2 (2114.3)	4439.0 (1215.9)	61.6	2848.5 (2097.4)	4426.8 (1211.9)	63.9	2847.4 (2084.5)	4422.6 (1211.1)	62.6	2951.6 (2107.0)	4399.0 (1204.4)	63.2	450.6 (961.4)
		2115.1	9515.4T		1930.1	1517.2T		1818.2	154.0T		1790.8	407.0C		1736.4	1439.1C		1688.5 8951.2C
1F		4536.6 (1088.3)	3007.2 (1047.7)	6634.5 (2114.3)	6634.5 (2114.3)	2916.1 (908.8)	6484.8 (2097.4)	2892.9 (897.4)	6428.9 (2084.5)		2785.6 (878.1)	6424.4 (2107.0)		3827.5 (1037.0)	3827.5 (961.4)		
		10645.6 0.0	4536.6 (1047.7)	764.7	1462.5 0.0	2627.3 (908.8)	355.6	163.4 0.0	2568.7 (897.4)	338.2	465.5 0.0	2536.6 (878.1)	375.5	1368.5 0.0	2638.8 (1037.0)	94.4	10057.1 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		B フレーム (S=1/272)															

[illegible]

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		657.4 (199.6)		725.2 (214.9)		662.5 (185.3)		890.4 (228.7)		733.8 (182.4)							
13F	4000	779.7 (165.1)	779.7 (199.6)	61.1	1479.4 (562.4)	822.0 (214.9)	48.4	1396.5 (477.8)	671.3 (185.3)	4.4	1418.4 (485.5)	755.9 (228.7)	67.3	1470.0 (580.8)	579.6 (182.4)	77.1	733.8 (176.7)
		449.4	216.1C		354.7	26.3C		441.0	24.7T		447.3	42.8C		308.4	53.5T		380.4
		119.1 (165.1)	1937.4 (520.9)	62.0	1937.4 (520.9)	770.0 (562.4)		1454.7 (387.5)	514.6 (477.8)		1463.6 (388.9)	523.8 (485.5)		1464.8 (390.3)	853.2 (580.8)		2145.2 (578.7)
12F	4000	1932.6 (442.5)	1813.4 (520.9)	62.0	2502.7 (811.6)	1335.3 (387.5)	59.7	2276.5 (678.0)	1336.4 (388.9)	63.6	2285.1 (679.9)	1345.4 (390.3)	59.7	2633.2 (865.7)	2021.6 (578.7)	61.8	2172.2 (540.0)
		1047.6	766.1C		879.5	89.1T		920.6	15.9T		925.3	39.6C		901.8	118.5C		1092.2
		162.7 (442.5)	1949.1 (524.9)		1949.1 (524.9)	743.8 (811.6)		1455.5 (387.7)	435.4 (678.0)		1463.9 (388.9)	434.5 (679.9)		1464.5 (390.2)	829.7 (865.7)		2129.1 (575.0)
11F	4050	1993.0 (641.7)	1830.3 (524.9)	59.4	2541.4 (966.1)	1336.1 (387.7)	59.7	2356.6 (876.3)	1336.5 (388.9)	63.7	2374.5 (883.2)	1345.1 (390.2)	59.7	2645.4 (1012.7)	2010.6 (575.0)	59.2	2141.4 (709.8)
		693.6	1329.0C		584.9	203.2T		582.2	6.4T		585.9	33.3C		594.6	279.7C		703.9
		605.7 (641.7)	2517.0 (682.8)		2517.0 (682.8)	1371.5 (966.1)		2184.0 (590.9)	1192.3 (876.3)		2196.7 (593.3)	1202.6 (883.2)		2201.7 (595.8)	1456.2 (1012.7)		2719.4 (739.1)
10F	4000	1793.4 (580.4)	2399.1 (682.8)	59.0	3216.0 (1237.6)	2070.5 (590.9)	56.8	3067.7 (1167.7)	2075.4 (593.3)	60.7	3082.4 (1175.5)	2088.3 (595.8)	56.7	3347.8 (1299.7)	2601.8 (739.1)	58.8	1985.9 (673.5)
		632.6	2054.1C		740.8	249.7T		731.7	13.0C		731.3	23.0C		747.9	381.5C		639.0
		528.2 (580.4)	2515.7 (682.1)		2515.7 (682.1)	1734.4 (1237.6)		2182.7 (590.2)	1603.7 (1167.7)		2197.0 (593.3)	1619.7 (1175.5)		2205.5 (596.5)	1851.5 (1299.7)		2723.2 (739.8)
9F	4000	1867.0 (853.9)	2395.2 (682.1)	60.3	2847.8 (1355.4)	2066.6 (590.2)	58.1	2654.0 (1240.3)	2075.0 (593.3)	61.0	2666.1 (1245.7)	2089.4 (596.5)	58.0	2957.0 (1411.2)	2603.0 (739.8)	60.1	2015.3 (925.1)
		159.2	2782.1C		137.1	285.8T		173.3	37.3C		175.3	10.7C		134.5	474.7C		165.2
		1548.7 (853.9)	2527.5 (685.5)		2527.5 (685.5)	2573.6 (1355.4)		2184.2 (590.5)	2307.4 (1240.3)		2197.0 (593.3)	2316.0 (1245.7)		2204.0 (596.0)	2687.9 (1411.2)		2709.8 (736.2)
8F	4050	859.5 (916.2)	2408.2 (685.5)	59.6	2021.7 (1483.2)	2067.8 (590.5)	58.2	1951.3 (1479.5)	2074.5 (593.3)	61.3	1968.6 (1491.9)	2087.6 (596.0)	58.2	2106.9 (1516.4)	2590.8 (736.2)	59.5	1024.8 (1013.2)
		995.9	3522.8C		981.7	316.4T		1044.7	63.4C		1052.4	5.0T		963.9	556.1C		1027.0
		2851.2 (916.2)	2565.2 (696.5)		2565.2 (696.5)	3985.1 (1483.2)		4402.3 (1206.9)	4040.6 (1479.5)		4425.2 (1212.6)	4442.8 (1491.9)		4428.2 (1218.2)	4034.6 (1516.4)		2744.6 (746.4)
7F	4000	401.4 (349.5)	2449.9 (696.5)	57.7	2867.2 (1763.2)	4287.1 (1206.9)	57.6	4666.9 (2480.5)	4305.2 (1212.6)	60.0	4679.9 (2490.7)	4328.2 (1218.2)	57.3	3038.1 (1840.5)	2629.8 (746.4)	57.4	334.2 (400.0)
		1100.3	4295.8C		659.1	282.3C		294.1	99.6C		301.5	25.1T		642.9	0.1T		1134.2
		1799.2 (349.5)	2572.6 (698.4)		2572.6 (698.4)	4185.4 (1763.2)		4402.1 (1206.4)	4255.0 (1480.5)		4425.7 (1212.6)	4282.9 (1491.9)		4445.1 (1218.2)	4323.9 (1516.4)		2737.8 (744.4)
6F	4000	657.0 (764.7)	2456.2 (698.4)	58.2	2670.9 (1800.2)	4283.7 (1206.4)	59.2	3450.5 (2207.8)	4303.4 (1212.4)	61.1	3469.9 (2221.3)	4327.1 (1218.4)	59.0	2743.2 (1833.9)	2621.9 (744.4)	57.9	803.6 (828.7)
		872.3	5080.5C		929.5	896.9C		965.1	143.7C		972.7	49.2T		924.5	573.4T		853.8
		2401.6 (764.7)	2587.6 (702.7)		2587.6 (702.7)	4529.9 (1800.2)		4408.0 (1207.7)	4380.7 (1479.5)		4427.0 (1212.6)	4415.3 (1491.9)		4443.5 (1217.6)	4592.2 (1833.9)		2723.6 (740.5)
5F	4000	70.0 (885.4)	2471.6 (702.7)	58.0	2345.1 (1890.1)	4287.5 (1207.7)	60.3	3331.6 (2234.2)	4304.3 (1212.7)	61.3	3335.0 (2249.5)	4323.4 (1217.6)	60.1	2459.3 (2017.8)	2608.0 (740.5)	57.8	212.4 (988.8)
		1700.8	5871.2C		1435.2	1507.9C		1136.8	185.8C		1164.0	74.9T		1576.2	1152.0T		1765.1
		3471.6 (885.4)	4337.5 (1188.4)		4337.5 (1188.4)	5215.4 (1890.1)		4417.0 (1210.7)	4605.3 (1479.5)		4429.2 (1213.0)	4663.0 (1491.9)		4433.8 (1215.4)	4611.6 (1516.4)		4515.1 (1237.8)
4F	4000	747.1 (1027.9)	4218.8 (1188.4)	59.3	3422.1 (2221.2)	4300.1 (1210.7)	58.5	3116.1 (2150.2)	4304.3 (1213.0)	62.5	3083.0 (2144.4)	4316.8 (1215.4)	58.5	3218.7 (2204.9)	4396.8 (1237.8)	59.1	772.4 (1060.3)
		1308.7	7150.3C		1020.3	1637.1C		1184.3	225.2C		1205.8	105.4T		1191.1	1232.1T		1348.1
		3364.5 (1027.9)	4363.4 (1195.5)		4363.4 (1195.5)	5462.7 (2221.2)		4421.5 (1211.4)	4484.6 (1450.2)		4430.3 (1213.3)	4494.5 (1444.4)		4435.4 (1215.2)	4601.0 (1516.4)		4491.8 (1231.2)
3F	4000	879.4 (1100.7)	4243.9 (1195.5)	59.8	3261.0 (2188.0)	4300.3 (1211.4)	60.6	3242.1 (2231.1)	4305.2 (1213.3)	62.6	3250.0 (2243.9)	4314.2 (1215.2)	60.6	3267.0 (2247.4)	4372.5 (1231.2)	59.6	1023.1 (1192.5)
		1322.1	8434.9C		1175.0	1758.8C		1220.1	264.2C		1237.9	136.2T		1287.9	1319.1T		1361.9
		3523.5 (1100.7)	4400.3 (1204.6)		4400.3 (1204.6)	5551.0 (2188.0)		4429.8 (1212.7)	4682.3 (1479.5)		4434.5 (1213.5)	4725.8 (1491.9)		4435.4 (1215.2)	4678.7 (1516.4)		4464.3 (1192.5)
2F	4450	749.4 (991.1)	4272.9 (1204.6)	63.7	3151.2 (2089.7)	4301.8 (1212.7)	64.0	3050.1 (2079.1)	4302.6 (1213.5)	65.9	3016.2 (2076.9)	4307.4 (1214.3)	64.0	2989.7 (2090.5)	4337.1 (1222.4)	63.6	717.5 (1074.3)
		1455.8	9698.7C		1498.3	1832.9C		1575.8	288.2C		1604.9	156.5T		1661.6	1377.1T		1672.8
		3661.1 (991.1)	3365.9 (976.0)		3365.9 (976.0)	6147.8 (2089.7)		3306.2 (845.6)	4201.7 (1479.5)		3326.2 (864.1)	4226.0 (1491.9)		3349.7 (868.0)	4611.6 (1516.4)		4063.1 (1074.3)
1F		10724.7 0.0	3661.1 (976.0)	147.6	1736.1 0.0	2781.9 (845.6)	262.1	315.4 0.0	2895.6 (864.1)	215.3	163.3 0.0	2899.8 (868.0)	224.9	1298.6 0.0	2963.3 (975.9)	549.9	11205.7 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		A フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		774.3 (237.9)		805.1 (235.4)		716.2 (201.4)		1016.0 (262.3)		877.0 (214.2)							
13F	4000	938.9 (199.7)	82.3 (237.9)	1663.9 (599.5)	889.6 (235.4)	42.3 (510.8)	1539.2 (201.4)	8.9 (531.5)	1588.4 (262.3)	872.2 (262.3)	71.9 (531.5)	1681.5 (262.3)	665.5 (214.2)	105.7 (531.5)	877.0 (213.2)		
		539.5	195.6C	464.9	6.5T	517.7	43.2T	525.4	42.5C	395.9	49.4T	450.7	170.6T				
12F	4000	140.2 (199.7)	1911.9 (513.3)	734.0 (599.5)	1446.0 (385.5)	503.9 (510.8)	1478.1 (392.9)	537.6 (531.5)	1479.2 (394.1)	889.7 (642.8)	2165.2 (583.5)	24.3 (213.2)					
		1063.3	664.9C	906.2	126.3T	935.8	40.7T	923.9	20.7C	877.1	139.2C	1107.2	708.3T				
11F	4000	202.8 (430.2)	1928.0 (518.8)	695.0 (800.6)	1446.5 (385.6)	421.6 (385.6)	1477.2 (392.7)	451.3 (393.9)	1478.9 (393.9)	871.3 (874.2)	2142.0 (578.1)	25.0 (541.1)					
		2010.4 (650.8)	1807.6 (518.8)	60.2	2562.6 (973.5)	1329.6 (385.6)	58.5	2375.1 (887.0)	1350.2 (392.7)	63.5	2383.3 (893.7)	1357.3 (393.9)	60.8	2628.2 (1018.0)	2020.6 (578.1)	60.7	2166.9 (724.1)
		692.7	1151.1C	591.3	243.7T	579.0	32.6T	573.5	4.1C	566.8	325.0C	700.6	1251.8T				
10F	4000	625.1 (650.8)	2495.7 (676.5)	1380.1 (973.5)	2170.6 (587.7)	1217.2 (887.0)	2214.1 (598.4)	1236.3 (893.7)	2221.4 (601.0)	1494.7 (1018.0)	2732.0 (742.0)	765.6 (724.1)					
		1749.8 (558.3)	2374.9 (676.5)	60.4	3176.1 (1216.3)	2060.5 (587.7)	55.0	3047.8 (1156.6)	2094.4 (598.4)	59.8	3083.8 (1173.5)	2105.5 (601.0)	57.9	3337.1 (1293.9)	2610.4 (742.0)	60.8	1966.3 (662.0)
		633.1	1791.3C	743.5	342.2T	734.7	34.8T	736.3	15.0T	749.3	480.5C	642.2	1956.0T				
9F	4000	483.6 (558.3)	2494.8 (676.5)	1689.0 (1216.3)	2169.6 (586.8)	1578.5 (1156.6)	2215.1 (598.5)	1610.7 (1173.5)	2226.4 (602.0)	1838.4 (1293.9)	2734.8 (742.5)	681.8 (662.0)					
		1887.8 (842.6)	2371.4 (675.9)	61.7	2861.1 (1338.6)	2055.4 (586.8)	57.1	2684.9 (1233.1)	2093.7 (598.5)	60.7	2712.3 (1247.0)	2107.8 (602.0)	59.3	2998.9 (1414.3)	2610.9 (742.5)	62.0	2053.0 (923.2)
		202.7	2433.7C	183.8	449.4T	218.6	42.6T	218.3	35.5T	170.3	638.5C	206.7	2663.8T				
8F	4000	1482.5 (842.6)	2510.6 (680.5)	2493.5 (1338.6)	2172.7 (587.7)	2247.7 (1233.1)	2214.3 (598.5)	2275.6 (1247.0)	2223.8 (601.2)	2658.3 (1414.3)	2718.9 (738.2)	1639.7 (923.2)					
		906.4 (907.8)	2388.8 (680.5)	60.9	2075.0 (1486.5)	2057.8 (587.7)	57.4	2017.7 (1485.6)	2092.0 (598.5)	61.2	2043.6 (1497.7)	2104.9 (601.2)	59.4	2161.9 (1499.4)	2596.5 (738.2)	61.2	1079.2 (1003.3)
		932.0	3092.1C	935.2	556.9T	991.3	47.2T	989.2	54.8T	874.3	792.2C	952.5	3378.5T				
7F	4000	2770.3 (907.8)	2551.5 (692.3)	3945.4 (1486.5)	4380.2 (1201.5)	3999.7 (1485.6)	4453.4 (1221.2)	4022.0 (1221.2)	4477.2 (1497.7)	3910.5 (1499.4)	2752.5 (748.0)	2984.3 (748.0)	1003.3				
		337.0 (366.4)	2433.3 (692.3)	59.1	2876.1 (1761.5)	4270.6 (1201.5)	54.8	4719.9 (2490.4)	4339.4 (1221.2)	57.0	4789.1 (2521.9)	4357.8 (1227.1)	59.7	3260.1 (1890.4)	2633.4 (748.0)	59.5	231.8 (431.3)
		1069.8	3783.4C	646.4	33.2C	260.9	10.7T	254.6	121.4T	580.7	254.8C	1094.4	4123.8T				
6F	4000	1802.6 (366.4)	2560.6 (694.8)	4169.5 (1761.5)	4383.2 (1201.5)	5241.7 (2490.4)	4454.8 (1220.9)	5298.4 (2521.9)	4479.8 (1227.1)	4361.5 (1890.4)	2745.1 (745.9)	1957.0 (745.9)	431.3				
		639.0 (746.2)	2441.6 (694.8)	59.5	2659.0 (1784.1)	4267.8 (1201.5)	57.7	3477.9 (2198.7)	4335.8 (1220.9)	59.5	3514.2 (2221.5)	4357.8 (1227.4)	61.0	2743.4 (1824.5)	2625.6 (745.9)	59.8	788.1 (812.7)
		853.3	4491.1C	909.2	650.9C	920.1	30.3C	928.8	211.9T	905.2	328.2T	837.3	4882.1T				
5F	4000	2345.6 (746.2)	2578.2 (699.7)	4477.4 (1784.1)	4392.4 (1203.7)	5317.4 (2498.7)	4450.9 (1219.7)	5371.8 (2422.5)	4472.1 (1225.0)	4554.3 (1824.5)	2729.2 (741.6)	2462.6 (741.6)	812.7				
		114.0 (900.3)	2459.6 (699.7)	59.3	2374.7 (1884.6)	4274.0 (1203.7)	59.2	3465.8 (2240.5)	4347.9 (1219.7)	60.0	3427.0 (2256.5)	4347.9 (1225.0)	62.1	2528.0 (2007.8)	2610.2 (741.6)	59.5	266.6 (1007.6)
		1686.7	5212.2C	1394.5	1270.1C	1075.2	77.0C	1085.9	290.7T	1487.6	917.5T	1748.7	5644.7T				
4F	4000	3487.4 (900.3)	4326.1 (1184.9)	5163.6 (1184.9)	4405.4 (1207.8)	5556.2 (2440.5)	4448.4 (1218.5)	5598.8 (2456.5)	4456.0 (1221.1)	5603.3 (2407.8)	4520.5 (1238.8)	3763.9 (1007.6)					
		717.6 (1026.6)	4205.0 (1184.9)	60.6	3452.9 (2228.7)	4290.5 (1207.8)	57.4	3179.7 (2166.6)	4324.6 (1218.5)	61.9	3185.4 (2178.6)	4335.8 (1221.1)	60.1	3351.2 (2242.7)	4398.5 (1238.8)	61.0	756.6 (1059.3)
		1335.7	6434.0C	1004.4	1441.9C	1159.5	133.7C	1171.8	371.2T	1134.2	1034.1T	1361.9	6920.3T				
3F	4000	3388.9 (1026.6)	4355.1 (1192.9)	5461.7 (2228.7)	4413.2 (1209.1)	5492.7 (2466.6)	4444.4 (1217.2)	5529.1 (2478.6)	4451.8 (1219.3)	5619.7 (2442.7)	4495.3 (1231.8)	3480.5 (1059.3)					
		844.6 (1165.9)	4233.5 (1192.9)	60.8	3185.7 (2217.8)	4292.4 (1209.1)	60.4	3239.8 (2281.2)	4319.3 (1217.2)	62.5	3242.7 (2299.3)	4327.4 (1219.3)	62.2	3265.4 (2303.5)	4373.3 (1231.8)	61.0	1014.8 (1294.5)
		1487.3	7673.7C	1249.9	1622.8C	1322.6	192.8C	1355.9	453.0T	1401.6	1177.4T	1574.3	8200.3T				
2F	4000	3819.2 (1165.9)	4393.1 (1202.8)	5685.5 (2102.1)	4423.1 (1211.5)	5885.0 (2481.2)	4440.0 (1215.6)	5954.5 (2499.3)	4441.6 (1216.4)	6008.5 (2403.5)	4466.3 (1223.1)	4163.4 (1294.5)					
		447.8 (960.0)	4267.0 (1202.8)	63.1	3067.5 (2102.1)	4299.9 (1211.5)	61.6	2850.6 (2085.6)	4312.1 (1215.6)	63.9	2801.9 (2097.2)	4316.3 (1216.4)	62.6	2773.0 (2113.6)	4339.9 (1223.1)	63.2	369.0 (1087.1)
		1688.2	8916.1C	1669.6	1751.7C	1790.2	237.8C	1864.5	503.6T	1929.7	1278.2T	2115.9	9463.5T				
1F	4450	3824.3 (960.0)	3595.4 (1030.5)	6346.7 (2102.1)	3533.4 (872.9)	6430.7 (2085.6)	3594.7 (901.7)	6530.8 (2097.2)	3627.9 (911.7)	6632.4 (2113.6)	4534.8 (1047.1)	4534.8 (1087.1)					
		10015.2 0.0	2824.3 (1030.5)	114.4	1682.0 (872.9)	2751.3 (872.9)	391.1	393.8 0.0	2897.3 (901.7)	348.7	577.0 0.0	2936.2 (911.7)	345.9	1223.6 0.0	3004.5 (1047.1)	765.1	10592.1 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
		36000															
		1														2	
		3														4	
		5														6	
		B フレーム (S=1/272)															

48550	4000	415.6 (75.0)	415.6 (106.4)	32.4	739.5 (265.3)	388.7 (111.2)	11.7	800.4 (325.0)	388.3 (102.1)	20.8	799.3 (296.2)	452.7 (126.7)	3.6	724.2 (246.8)	264.3 (89.8)	59.1	382.5 (79.8)
		265.6	132.3C		209.0	2.3T	150.3	4.9T	206.9	43.6C		230.6	28.3T		223.0	118.1T	
	4000	669.5 (119.0)	553.8 (168.9)	54.1	1094.7 (345.0)	754.2 (231.8)	80.3	1191.0 (416.8)	776.0 (238.5)	82.7	1153.2 (376.1)	597.3 (181.1)	54.8	1059.4 (319.4)	615.5 (185.4)	51.8	782.5 (169.8)
		431.5	316.0C		404.8	34.6C	357.3	0.6T	400.9	13.8C		420.5	6.9T		443.0	321.2T	
	4050	756.7 (229.6)	563.3 (170.8)	51.8	1134.0 (451.3)	752.4 (231.5)	80.9	1213.4 (531.0)	775.5 (238.4)	82.8	1186.9 (478.6)	597.2 (181.1)	54.9	1099.4 (410.5)	610.8 (183.6)	50.0	814.3 (260.3)
		291.9	481.5C		220.0	56.3C	138.1	3.0T	217.8	18.1T		268.2	17.5C		287.3	501.4T	
	4000	588.2 (168.5)	761.2 (225.9)	52.1	1521.0 (603.5)	1349.5 (396.3)	77.3	1951.5 (806.0)	1384.8 (407.1)	80.8	1613.9 (649.5)	819.0 (242.7)	54.6	1203.6 (461.4)	838.3 (246.9)	50.4	699.4 (222.1)
		251.3	701.4C		314.1	191.0C	339.5	3.8C	315.0	148.1T		280.7	48.7C		255.3	744.7T	
	4000	670.2 (291.2)	755.8 (224.6)	52.7	1313.0 (640.1)	1344.5 (395.6)	79.4	1616.4 (805.7)	1385.5 (407.6)	81.9	1387.4 (677.0)	821.9 (243.4)	54.3	1129.1 (536.1)	840.6 (247.7)	51.3	754.3 (335.2)
		87.7	913.5C		32.8	324.3C	5.0	14.2C	32.0	272.7T		56.9	85.5C		83.9	982.6T	
4050	269.9 (333.7)	764.6 (226.9)	52.3	969.0 (670.9)	1347.2 (396.3)	79.6	1281.7 (813.5)	1381.7 (406.6)	81.9	1041.4 (709.7)	819.3 (242.7)	54.5	749.1 (568.3)	836.1 (246.4)	50.8	351.1 (373.4)	
	405.8	1107.3C		389.5	443.9C	365.6	16.2C	395.8	395.7T		401.7	131.2C		405.2	1198.8T		
4000	308.6 (72.5)	772.9 (229.0)	51.4	486.1 (469.6)	1358.5 (399.3)	79.1	896.7 (667.5)	1392.8 (409.3)	80.8	549.2 (504.4)	827.6 (244.6)	53.0	224.3 (341.1)	843.4 (248.2)	50.2	217.7 (118.4)	
	453.6	1260.9C		453.0	445.0C	438.2	21.1T	459.6	462.3T		457.8	277.7C		454.4	1374.9T		
4000	176.7 (268.7)	775.2 (229.7)	51.6	843.9 (631.2)	1357.7 (399.5)	80.3	1135.8 (791.4)	1390.7 (409.0)	81.6	913.0 (666.4)	827.5 (244.5)	52.7	634.9 (515.9)	841.8 (247.9)	50.6	251.8 (308.4)	
	360.6	1391.3C		418.5	397.2C	447.0	71.2T	419.7	499.6T		397.0	481.8C		365.1	1526.3T		
4000	112.9 (267.6)	785.0 (232.3)	51.4	567.6 (612.6)	1360.8 (400.4)	80.6	878.0 (770.3)	1385.9 (407.6)	81.6	821.1 (639.7)	824.3 (243.7)	52.9	337.3 (494.7)	836.1 (246.2)	50.3	45.3 (301.5)	
	648.2	1514.2C		657.6	344.1C	662.6	131.7T	658.3	548.8T		652.0	690.3C		648.3	1665.6T		
4000	384.2 (206.8)	799.3 (236.0)	50.3	391.8 (604.9)	1374.8 (404.0)	79.5	725.4 (										


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

48550	13F	4000	1046.9 (379.9)	1046.9 (125.0)	34.4	1519.4 (619.4)	541.4 (152.7)	8.4	558.2 (220.6)	
			287.2	153.4T		280.6	31.4T		117.1	184.5C
	12F	4000	472.6 (379.9)	2056.9 (248.2)	46.2	1964.5 (248.2)	958.2 (619.4)		1040.1 (311.7)	324.0 (220.6)
			423.7	441.4T		378.7	101.8T		197.9	535.8C
	11F	4050	736.9 (580.3)	2047.8 (303.6)		1453.0 (915.9)			1087.4 (389.8)	320.3 (259.1)
			2134.2 (853.4)	2871.0 (303.6)	411.6	2313.6 (934.1)	1718.8 (389.8)	315.7	767.1 (287.6)	
	10F	4000	406.1	779.7T		422.0	198.8T		184.6	962.2C
			1321.9 (853.4)			2318.7 (375.6)	1469.6 (934.1)		1075.5 (385.0)	397.9 (287.6)
	9F	4000	2444.6 (772.8)	3766.5 (375.6)	723.9	2545.8 (832.3)	1696.8 (385.0)	310.6	677.6 (169.4)	
			899.0	1193.2T		881.2	225.0T		338.9	1404.0C
	8F	4000	646.6 (772.8)	2311.0 (376.3)		783.4 (832.3)			1064.4 (381.5)	0.1 (169.4)
			3138.1 (1117.1)	3784.7 (376.3)	736.8	3210.3 (1162.7)	1682.6 (381.5)	309.1	1064.6 (345.3)	
	7F	4050	903.9	1608.1T		884.8	254.5T		373.9	1848.7C
1330.4 (1117.1)					2312.0 (375.8)	1440.7 (1162.7)		1083.0 (387.1)	316.7 (345.3)	
6F	4000	2445.4 (1047.4)	3775.8 (375.8)	731.9	2575.8 (1109.7)	1704.5 (387.1)	310.8	766.2 (323.5)		
		324.5	2019.1T		328.7	298.1T		111.1	2298.2C	
5F	4000	1796.4 (1047.4)	2347.6 (379.9)		1918.5 (1109.7)			1100.6 (391.9)	544.1 (323.5)	
		2009.5 (764.3)	3806.0 (379.9)	729.2	2150.3 (832.1)	1721.2 (391.9)	310.3	556.5 (188.0)		
4F	4000	481.0	2436.5T		486.1	358.4T		180.4	2757.3C	
		1047.6 (764.3)			2342.6 (380.1)	1178.1 (832.1)		1106.2 (393.3)	195.7 (188.0)	
3F	4000	2767.7 (1022.0)	3815.3 (380.1)	736.3	2890.3 (1088.7)	1725.8 (393.3)	309.8	910.5 (314.0)		
		723.6	2852.0T		712.9	428.5T		282.5	3218.7C	
2F	4000	1320.4 (1022.0)			2331.2 (378.5)	1464.6 (1088.7)		1120.7 (397.5)	345.5 (314.0)	
		2479.9 (1142.3)	3800.3 (378.5)	734.5	2608.3 (1202.5)	1741.6 (397.5)	310.5	775.2 (346.1)		
1F	4450	195.3	3260.7T		203.2	507.2T		83.1	3676.8C	
		2089.3 (1142.3)			2317.4 (377.0)	2201.9 (1202.5)		1140.8 (401.7)	609.1 (346.1)	
1F	4450	1701.1 (1110.2)	2790.4 (377.0)	736.5	1866.6 (1211.4)	1751.1 (401.7)	305.1	531.8 (426.5)		
		519.2	3677.6T		556.3	626.4T		321.2	4132.8C	
1F	4450	2739.5 (1110.2)			2303.2 (375.4)	2979.2 (1211.4)		1151.5 (404.9)	1174.1 (426.5)	
		1038.8 (1299.4)	3778.3 (375.4)	737.6	1087.9 (1268.4)	1763.9 (404.9)	306.2	22.6 (356.3)		
1F	4450	1559.9	4083.3T		1449.0	746.8T		735.1	4584.8C	
		4158.6 (1299.4)			2253.2 (372.9)	3985.8 (1268.4)		1160.3 (408.5)	1447.6 (356.3)	
1F	4450	371.4 (1653.5)	3787.2 (372.9)	767.0	48.1 (1494.2)	1780.7 (408.5)	310.2	287.4 (873.5)		
		4050.5	4470.4T		3276.6	861.7T		2231.0	5020.6C	
1F	4450	7729.6 (1653.5)			2491.8 (631.0)	6601.3 (1494.2)		4174.5 (1150.6)	4174.5 (873.5)	
		5098.7 0.0	7729.6 (631.0)	2618.9	1404.4 0.0	4109.4 (1150.6)	32.6	6163.0 0.0		
				16200		7200				
				23400						
		A		B		C				
				1 フレーム (S=1/272)						

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

48550	13F	4000	1168.5 (439.6)	1168.5 (142.3)	16.0	1136.5 (142.3)	1470.9 (611.4)	334.4 (107.8)	53.7	441.9 (107.8)			
			289.3	114.4T		248.2	36.9C		72.3	76.4C			
	12F	4000	589.8 (439.6)	2251.2 (267.0)	88.4	2246.2 (947.8)	974.5 (611.4)	1146.3 (320.9)	8.9	866.7 (346.4)			
			439.1	344.7T		350.5	12.6T		173.9	364.1C			
	11F	4050	783.2 (611.1)	2112.6 (329.8)	558.8	2385.8 (1125.9)	1818.3 (452.3)	190.0	919.4 (358.0)	519.0 (346.4)			
			2447.0 (1059.9)	3230.2 (329.8)		105.9	128.1T		194.5	783.7C			
	10F	4000	300.8	640.0T		1845.4 (1059.9)	4468.4 (660.7)	2174.0 (1125.9)	1413.7 (440.5)	530.4 (358.0)			
			4390.2 (1548.2)	6235.6 (660.7)	883.6	4052.4 (1565.1)	1757.9 (440.5)	172.1	883.3 (285.5)				
	9F	4000	1293.8	1261.3T		1802.6 (1548.2)	4455.3 (662.4)	2208.0 (1565.1)	1398.3 (436.3)	258.7 (285.5)			
			4472.4 (1706.0)	6275.0 (662.4)	909.9	3990.5 (1559.1)	1743.2 (436.3)	172.4	1139.6 (340.9)				
	8F	4050	1060.4	1882.4T		2351.5 (1706.0)	4454.1 (661.0)	2245.9 (1559.1)	1417.6 (442.2)	224.0 (340.9)			
			3902.9 (1668.0)	6254.4 (661.0)	900.1	3974.6 (1880.5)	1766.4 (442.2)	174.4	1193.6 (679.9)				
7F	4000	525.2	2503.5T		2852.6 (1668.0)	4520.9 (669.9)	3641.5 (1880.5)	4449.5 (1295.4)	1560.2 (679.9)				
		3479.6 (1405.2)	6332.2 (669.9)	905.6	5756.7 (2435.5)	4477.3 (1295.4)	213.9	2889.3 (1215.5)					
6F	4000	669.2	3130.2T		2141.2 (1405.2)	4507.2 (670.3)	3985.3 (2435.5)	4443.4 (1294.9)	1972.6 (1215.5)				
		4209.6 (1654.4)	6350.8 (670.3)	921.8	5402.1 (2340.6)	4480.2 (1294.9)	218.4	2470.9 (1158.8)					
5F	4000	900.8	3758.2T		2407.9 (1654.4)	4477.9 (666.3)	3960.5 (2340.6)	4485.5 (1307.6)	2164.3 (1158.8)				
		3907.6 (1783.5)	6315.5 (666.3)	918.8	5446.6 (2522.6)	4492.2 (1307.6)	221.9	2321.2 (1074.4)					
4F	4000	340.5	4384.6T		3226.5 (1783.5)	4446.7 (663.1)	4643.7 (2522.6)	4536.2 (1318.3)	1976.6 (1074.4)				
		3068.8 (1728.7)	6295.3 (663.1)	924.3	4758.3 (2551.7)	4455.3 (1318.3)	209.5	2559.7 (1336.8)					
3F	4000	388.6	4993.0T		3846.1 (1728.7)	4412.8 (669.0)	5448.3 (2551.7)	4565.3 (1328.5)	2787.7 (1336.8)				
		2417.1 (2011.1)	6263.2 (659.0)	925.5	3963.5 (2579.6)	4499.5 (1328.5)	217.1	1777.6 (1166.5)					
2F	4450	1605.1	5605.0T		5627.3 (2011.1)	4360.1 (654.0)	6354.8 (2579.6)	4600.0 (1336.0)	2888.3 (1166.5)				
		607.9 (1959.9)	6235.2 (654.0)	937.5	3024.6 (2318.5)	5019.3 (1336.0)	209.6	1711.8 (1084.1)					
1F	4450	3752.9	6224.7T		8113.7 (1959.9)	2461.3 (652.8)	7292.8 (2318.5)	3112.3 (1103.3)	3112.3 (1084.1)				
		6870.5 0.0	3113.7 (652.8)	2826.2	3386.2 0.0	4821.6 (1103.3)	859.6	10584.3 0.0					
			16200				7200						
			23400										
			A										
			B										
			C										
			2 フレーム (S=1/272)										

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

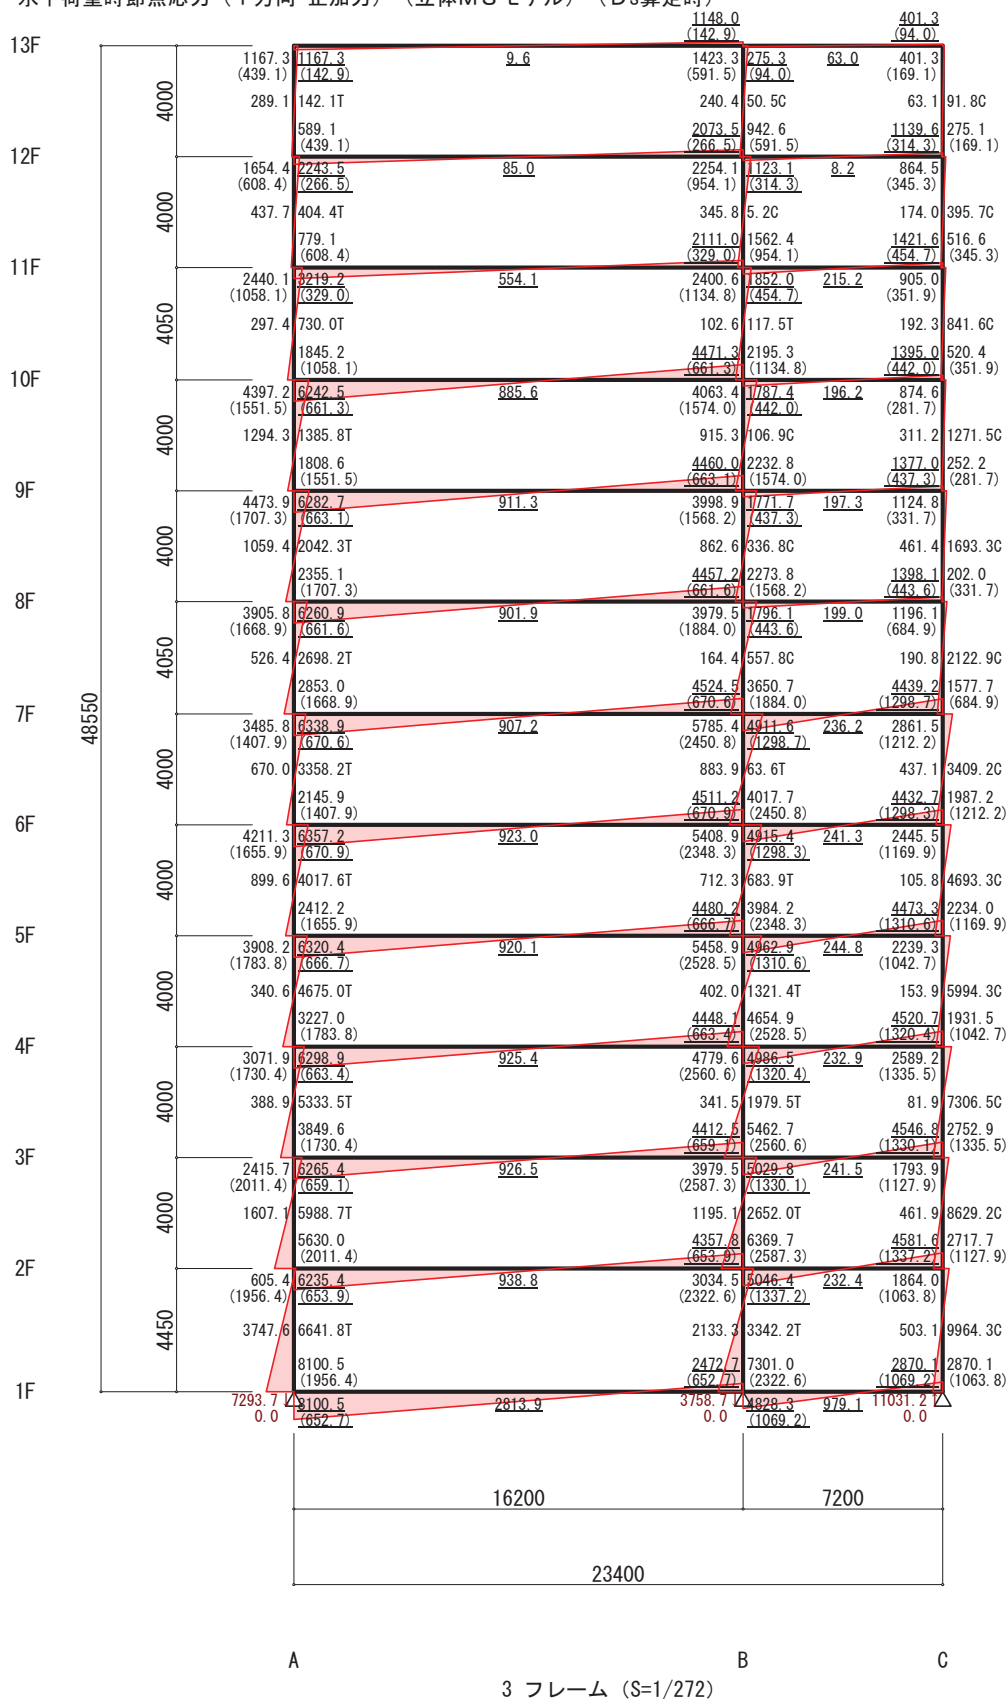

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

13F	4000	1165.0 (438.8)	1165.0 (142.4)	11.4	1142.1 (142.4)	1427.7 (592.4)	285.6 (95.9)	59.5	404.6 (95.9)	404.6 (167.8)
		287.5	141.7T			242.9	47.4C		69.0	96.8C
12F	4000	590.1 (438.8)	2243.2 (266.8)	82.0	2231.1 (942.9)	2079.3 (266.8)	942.0 (592.4)	1118.1 (307.2)	266.6 (167.8)	266.6 (167.8)
		436.5	404.7T			345.3	8.7C		168.3	401.6C
11F	4050	780.1 (608.3)	2117.0 (329.1)	548.9	2117.0 (329.1)	1540.5 (942.9)	1428.9 (448.7)	514.8 (341.6)	514.8 (341.6)	514.8 (341.6)
		2434.6 (1056.4)	2117.0 (329.1)	548.9	2378.4 (1124.9)	1801.9 (448.7)	186.5	914.1 (355.7)	914.1 (355.7)	914.1 (355.7)
10F	4000	295.4	730.9T			100.5	108.8T		193.8	849.1C
		1843.8 (1056.4)	4474.7 (661.4)	882.5	4036.9 (1561.6)	2177.4 (1124.9)	1402.8 (436.5)	526.6 (355.7)	526.6 (355.7)	526.6 (355.7)
9F	4000	4396.0 (1551.3)	1661.4			913.7	119.8C		310.4	1284.7C
		1293.4	1387.5T			4460.7 (662.9)	2209.5 (1561.6)	1388.3 (432.5)	255.5 (337.2)	255.5 (337.2)
8F	4000	4469.7 (1705.8)	6278.8 (662.9)	909.1	3977.0 (1556.9)	1725.8 (432.5)	168.8	1132.8 (337.2)	1132.8 (337.2)	1132.8 (337.2)
		1058.0	2044.7T			863.2	353.3C		458.4	1715.1C
7F	4050	2353.6 (1705.8)	4458.5 (661.5)	899.7	3958.5 (1873.0)	2250.6 (1556.9)	1408.6 (438.8)	216.0 (337.2)	216.0 (337.2)	216.0 (337.2)
		3904.3 (1667.7)	6257.9 (661.5)	899.7	3958.5 (1873.0)	1750.6 (438.8)	171.0	1192.6 (680.2)	1192.6 (680.2)	1192.6 (680.2)
6F	4000	527.1	2701.8T			165.7	578.3C		184.8	2153.2C
		2850.0 (1667.7)	4530.0 (670.9)	904.1	5744.1 (2431.1)	3627.1 (1873.0)	4424.1 (1286.9)	1562.2 (680.2)	1562.2 (680.2)	1562.2 (680.2)
5F	4000	3488.1 (1408.7)	6338.1 (670.9)	904.1	5744.1 (2431.1)	4941.3 (1286.9)	208.6	2861.9 (1208.1)	2861.9 (1208.1)	2861.9 (1208.1)
		670.7	3361.7T			882.0	34.4T		445.7	3439.7C
4F	4000	2146.8 (1408.7)	4514.4 (671.0)	920.8	5380.2 (2333.5)	3980.2 (2431.1)	4417.9 (1286.6)	1970.5 (1208.1)	1970.5 (1208.1)	1970.5 (1208.1)
		4209.3 (1655.7)	6356.1 (671.0)	920.8	5380.2 (2333.5)	4446.0 (1286.6)	214.1	2447.3 (1159.1)	2447.3 (1159.1)	2447.3 (1159.1)
3F	4000	898.0	4021.5T			713.2	645.6T		129.1	4725.3C
		2413.3 (1655.7)	4483.8 (666.9)	918.0	3953.7 (2333.5)	3953.7 (2333.5)	4466.0 (1301.1)	2189.2 (1159.1)	2189.2 (1159.1)	2189.2 (1159.1)
2F	4000	3906.4 (1782.9)	6319.7 (666.9)	918.0	5431.7 (2515.6)	4901.7 (1301.1)	217.8	2276.8 (1056.2)	2276.8 (1056.2)	2276.8 (1056.2)
		340.5	4678.5T			400.6	1275.9T		164.4	6027.0C
1F	4450	3225.4 (1782.9)	4451.2 (663.6)	923.7	4753.9 (2549.7)	4630.6 (2515.6)	4520.5 (1313.0)	1948.0 (1056.2)	1948.0 (1056.2)	1948.0 (1056.2)
		3073.1 (1731.2)	6298.5 (663.6)	923.7	4753.9 (2549.7)	4933.3 (1313.0)	206.4	2572.5 (1336.1)	2572.5 (1336.1)	2572.5 (1336.1)
1F	4000	389.4	5338.7T			345.5	1926.6T		99.6	7340.4C
		3851.8 (1731.2)	6265.3 (659.3)	925.1	4415.2 (659.3)	5444.9 (2549.7)	4555.2 (1324.9)	2771.8 (1336.1)	2771.8 (1336.1)	2771.8 (1336.1)
1F	4000	2413.6 (2011.4)	6265.3 (659.3)	925.1	3954.3 (2578.0)	4983.9 (1324.9)	214.4	1783.4 (1147.8)	1783.4 (1147.8)	1783.4 (1147.8)
		1609.3	5994.9T			1201.8	2593.5T		512.2	8666.2C
1F	4450	5632.1 (2011.4)	6236.2 (654.2)	937.3	4361.6 (654.2)	6357.9 (2578.0)	4596.1 (1334.3)	2807.8 (1147.8)	2807.8 (1147.8)	2807.8 (1147.8)
		604.1 (1955.9)	6236.2 (654.2)	937.3	3014.6 (2317.7)	5010.8 (1334.3)	207.4	1788.3 (1074.5)	1788.3 (1074.5)	1788.3 (1074.5)
1F	4450	3747.7	6648.7T			2142.2	3279.9T		602.4	10002.8C
		8099.5 (1955.9)	6236.2 (654.2)	937.3	2465.5 (652.2)	7299.0 (2317.7)	2993.1 (1087.0)	2993.1 (1074.5)	2993.1 (1074.5)	2993.1 (1074.5)
1F	4450	7302.2 (1955.9)	6236.2 (654.2)	937.3	3714.0 (652.2)	4823.5 (1087.0)	920.2 (1087.0)	11086.7 (1087.0)	11086.7 (1087.0)	11086.7 (1087.0)
		0.0	6648.7T			2142.2	3279.9T		602.4	10002.8C
		16200		7200						
		23400								

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

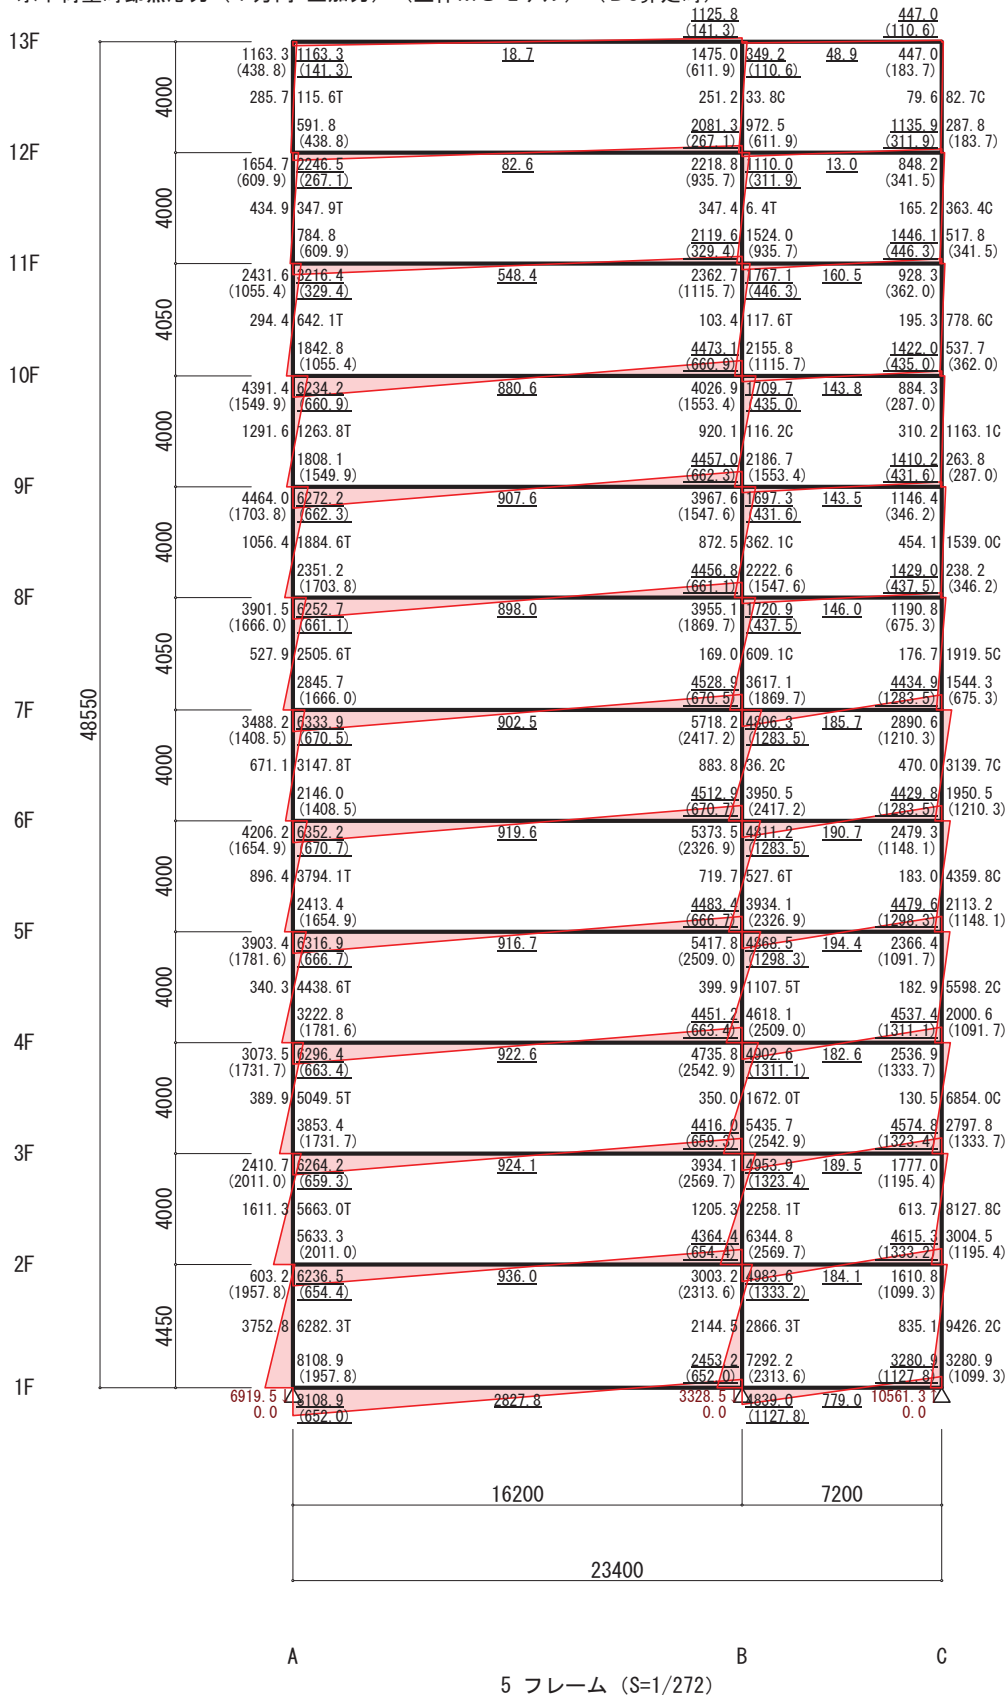


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

48550	13F	4000	1038.7 (377.6)	1038.7 (123.9)	35.0	1511.6 (616.2)	542.9 (153.1)	8.1	559.1 (221.8)	
			283.5	150.6T		279.3	33.3T		115.5	182.0C
	12F	4000	471.7 (377.6)	2037.9 (246.0)	45.3	2198.2 (914.5)	1203.9 (312.0)	80.7	714.4 (260.4)	328.0 (221.8)
			1566.2 (575.5)	436.5T		369.1	105.6T		193.6	531.4C
	11F	4050	735.9 (575.5)	2050.8 (302.3)		1460.0 (914.5)	1089.2 (390.2)		327.3 (260.4)	
			2110.2 (846.8)	2846.1 (302.3)	397.6	2311.3 (935.1)	1720.5 (390.2)	315.7	761.9 (286.7)	
	10F	4000	395.4	780.0T		417.7	200.4T		181.4	958.7C
			1319.5 (846.8)			2322.0 (376.1)	1475.8 (935.1)		1077.1 (385.5)	399.1 (286.7)
	9F	4000	2450.5 (777.5)	3770.0 (376.1)	724.0	2544.6 (834.4)	1698.4 (385.5)	310.6	678.0 (170.7)	
			895.6	1207.3T		875.7	219.3T		336.7	1404.3C
	8F	4050	659.3 (777.5)	2314.1 (376.7)		793.1 (834.4)	1066.0 (382.0)		4.7 (170.7)	
			3128.5 (1115.5)	3787.9 (376.7)	736.9	3205.2 (1162.7)	1684.2 (382.0)	309.1	1061.3 (344.9)	
	7F	4000	897.5	1640.4T		879.7	239.4T		371.4	1855.0C
1333.5 (1115.5)					2315.4 (376.2)	1445.7 (1162.7)		1084.9 (387.7)	318.4 (344.9)	
6F	4000	2445.7 (1045.2)	3779.2 (376.2)	731.9	2576.0 (1107.7)	1706.4 (387.7)	310.8	766.4 (322.7)		
		329.2	2071.5T		333.0	272.1T		112.9	2311.5C	
5F	4050	1787.3 (1045.2)	2352.1 (380.4)		1910.0 (1107.7)	1103.6 (392.8)		540.5 (322.7)		
		2023.3 (769.9)	3810.6 (380.4)	729.2	2166.3 (838.7)	1724.3 (392.8)	310.3	563.1 (190.8)		
4F	4000	483.6	2507.5T		488.9	321.1T		181.5	2778.9C	
		1056.1 (769.9)			2347.2 (380.7)	1188.5 (838.7)		1109.5 (394.2)	200.0 (190.8)	
3F	4000	2763.8 (1023.5)	3820.0 (380.7)	736.4	2887.7 (1090.8)	1729.1 (394.2)	309.8	909.4 (314.9)		
		716.9	2942.2T		706.1	378.7T		279.6	3249.4C	
2F	4000	1330.0 (1023.5)			2335.0 (379.0)	1475.5 (1090.8)		1123.4 (398.3)	350.2 (314.9)	
		2474.1 (1139.6)	3804.1 (379.0)	734.6	2603.8 (1200.6)	1744.4 (398.3)	310.5	773.2 (345.1)		
1F	4450	194.8	3372.2T		202.7	443.4T		83.0	3717.8C	
		2084.4 (1139.6)			2320.2 (377.4)	2198.5 (1200.6)		1142.9 (402.2)	607.2 (345.1)	
			1708.8 (1115.2)	2793.3 (377.4)	736.5	1874.9 (1216.5)	1753.2 (402.2)	305.1	535.8 (429.1)	
			521.6	3825.2T		558.2	538.7T		322.4	4185.9C
			2751.9 (1115.2)			2305.0 (375.6)	2991.3 (1216.5)		1153.0 (405.3)	1180.6 (429.1)
			1028.2 (1298.3)	2780.2 (375.6)	737.6	1079.1 (1268.9)	1765.3 (405.3)	306.2	27.7 (356.4)	
			1568.3	4270.2T		1458.8	632.7T		740.5	4651.5C
			4164.9 (1298.3)			2254.1 (373.0)	3996.7 (1268.9)		1161.0 (408.7)	1453.3 (356.4)
			376.8 (1655.8)	3788.1 (373.0)	767.0	38.8 (1487.5)	1781.4 (408.7)	310.2	292.3 (870.7)	
			4060.8	4699.6T		3271.0	721.4T		2229.5	5102.5C
			7744.9 (1655.8)			2486.4 (631.6)	6580.7 (1487.5)		4166.8 (1147.4)	4166.8 (870.7)
			5354.8 0.0	7744.9 (631.6)	2629.3	1245.7 0.0	4094.3 (1147.4)	36.2	6250.6 0.0	
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
6 フレーム (S=1/272)										


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

48550	13F	4000	1164.7 (419.1)	1164.7 (141.2)	20.7	1539.9 (623.2)	1123.3 (141.2)	416.6 (127.8)	43.4	503.4 (208.5)	503.4 (127.8)
			326.6	179.0C		293.4	20.7C	86.4	152.1T		
	12F	4000	1453.2 (516.0)	1964.7 (246.7)	33.6	2295.5 (970.5)	2031.9 (246.7)	953.1 (623.2)	4.5	1207.8 (336.7)	330.5 (208.5)
			421.2	479.4C		354.5	163.1C	160.2	518.8T		
	11F	4050	1392.9 (543.2)	2003.6 (287.5)	325.5	2590.9 (1118.6)	1522.7 (407.4)	56.2	853.5 (354.2)	556.8 (358.5)	556.8 (358.5)
			292.9	814.9C		325.8	334.3C	136.3	954.1T		
	10F	4000	1438.1 (320.7)	2245.3 (358.7)	660.0	3213.1 (1178.5)	1587.2 (421.0)	71.5	863.2 (270.6)	581.0 (354.2)	581.0 (354.2)
			796.7	1226.1C		856.1	457.0C	322.1	1418.4T		
	9F	4000	2384.6 (732.1)	2229.4 (366.2)	736.8	3803.5 (1471.7)	1601.3 (424.5)	73.0	1236.3 (435.2)	219.0 (270.6)	219.0 (270.6)
			920.4	1645.8C		860.1	583.6C	365.9	1890.8T		
	8F	4050	1694.5 (678.4)	2238.3 (366.7)	731.9	3198.4 (1394.9)	1579.5 (418.9)	71.3	932.3 (400.6)	504.5 (435.2)	504.5 (435.2)
			320.6	2060.9C		373.7	709.4C	121.1	2356.9T		
	7F	4000	1193.6 (314.4)	2246.9 (367.4)	729.2	2860.3 (1136.1)	1606.1 (423.3)	82.2	751.6 (266.4)	690.1 (400.6)	690.1 (400.6)
			564.8	2480.6C		588.1	852.2C	218.8	2832.3T		
	6F	4000	2173.6 (619.5)	2237.6 (367.1)	736.3	3627.7 (1376.7)	1601.5 (421.9)	82.7	1122.1 (388.6)	314.0 (266.4)	314.0 (266.4)
			934.6	2899.7C		874.2	1000.9C	344.9	3307.1T		
	5F	4000	1948.2 (743.0)	2252.5 (368.8)	734.5	3428.1 (1486.7)	1585.7 (417.7)	82.0	989.3 (394.7)	432.3 (388.6)	432.3 (388.6)
			462.3	3317.6C		454.7	1143.5C	199.8	3772.5T		
4F	4000	1238.7 (716.5)	2262.4 (370.2)	736.5	2794.4 (1525.3)	1577.3 (416.7)	77.3	833.1 (505.7)	589.6 (394.7)	589.6 (394.7)	
		194.4	3763.1C		256.6	1334.7C	178.3	4231.8T			
3F	4000	647.1 (923.5)	2274.5 (371.9)	737.6	2006.9 (1556.3)	1564.4 (413.4)	76.2	222.3 (348.2)	1189.7 (505.7)	1189.7 (505.7)	
		1199.9	4205.9C		1105.8	1517.7C	474.1	4680.7T			
2F	4450	781.3 (1046.4)	2265.6 (374.4)	767.0	1128.6 (1862.1)	1547.6 (409.8)	72.2	232.7 (1182.9)	1170.5 (348.2)	1170.5 (348.2)	
		3109.5	4628.5C		3014.4	1650.7C	2399.2	5114.1T			
1F		5212.4 0.0	5437.7 (594.8)	619.5	2174.2 0.0	2958.7 (1109.7)	1036.2	6225.3 0.0	5031.1 (1182.9)	5031.1 (1182.9)	
			16200				7200				
			23400								
		A	B				C				
1 フレーム (S=1/272)											


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

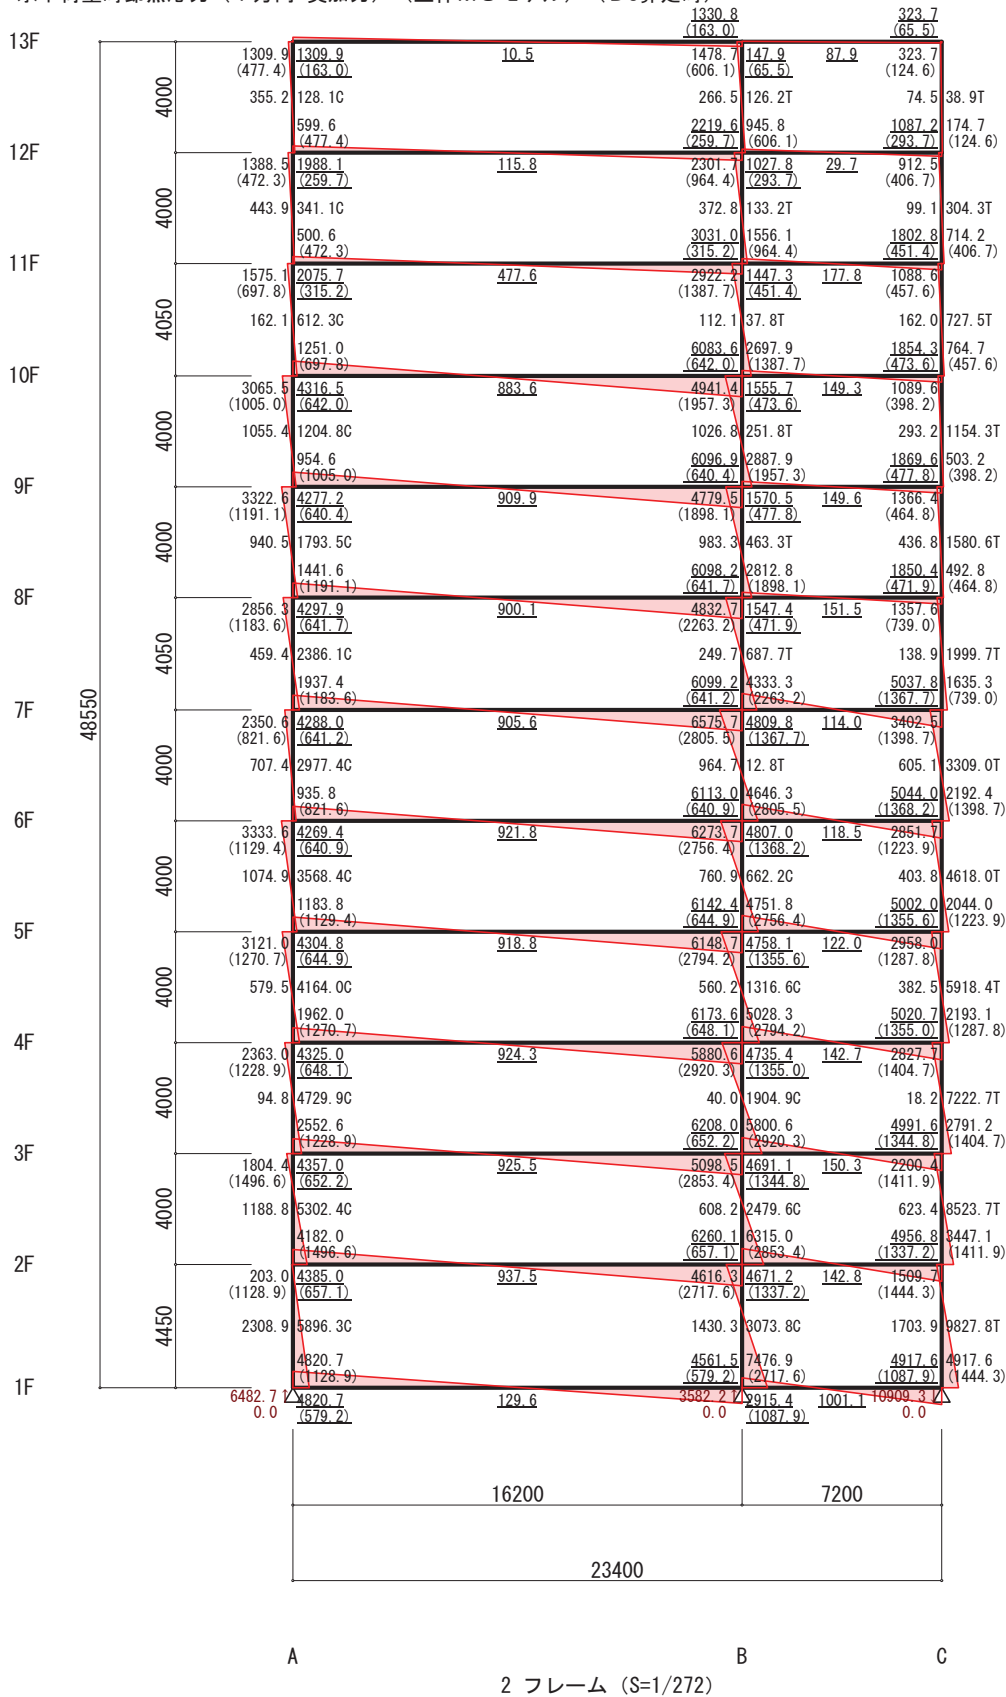


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

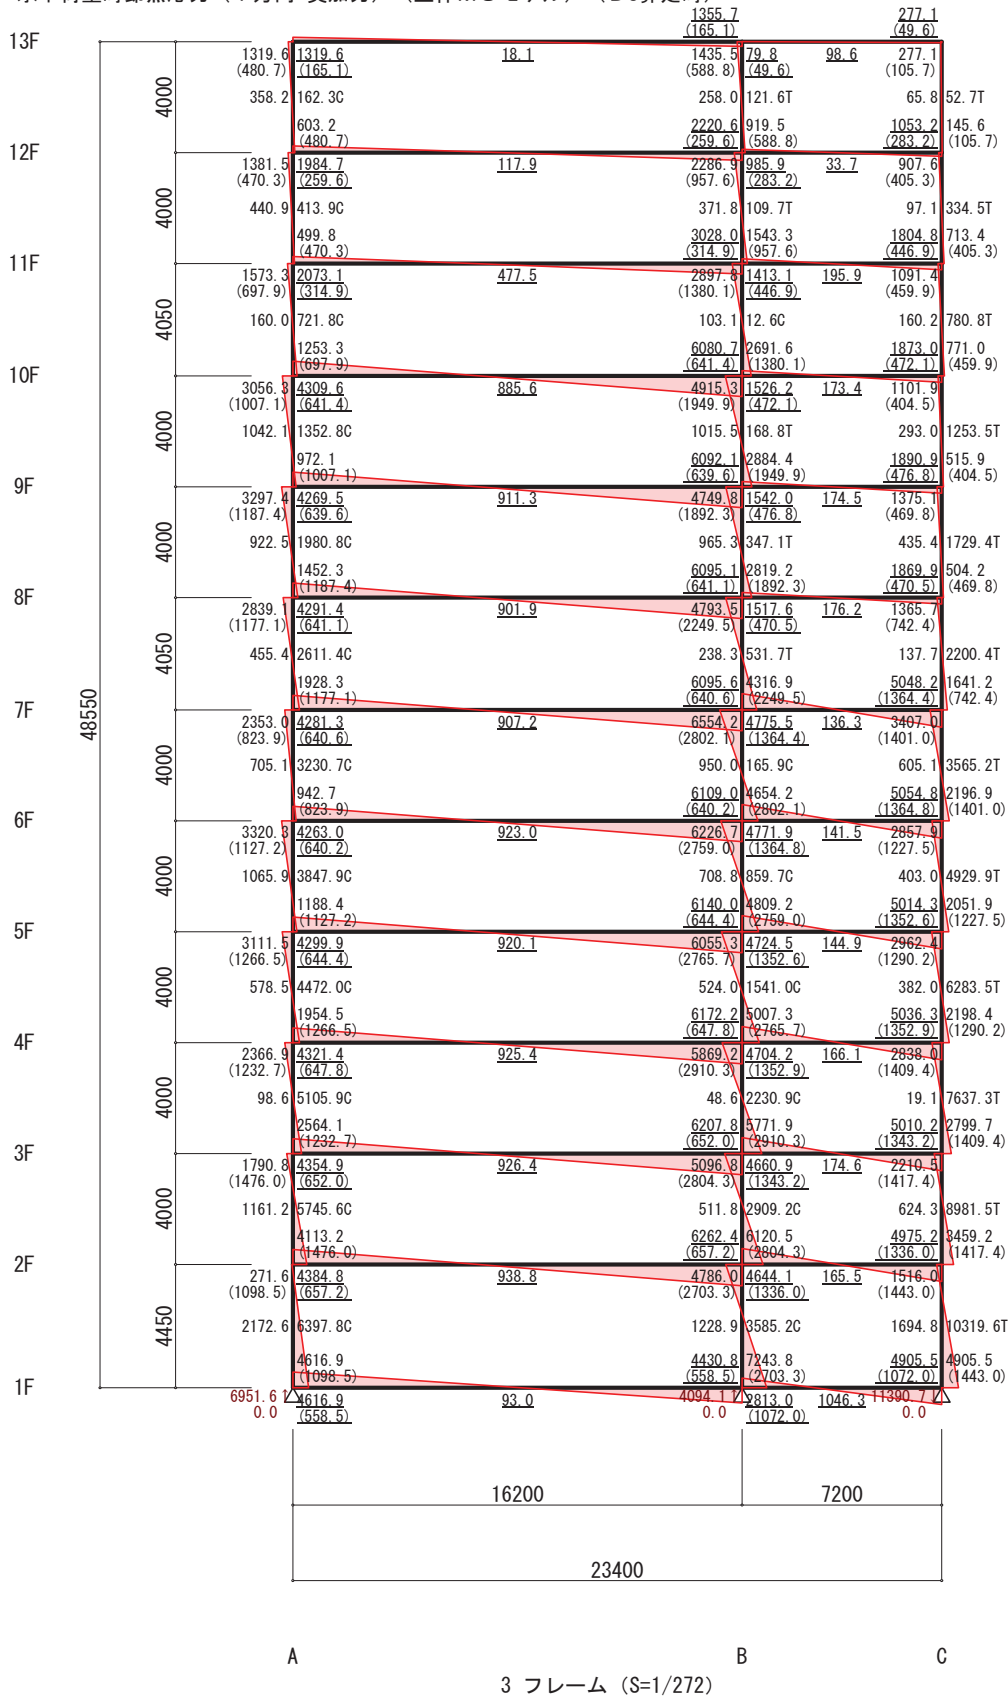

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

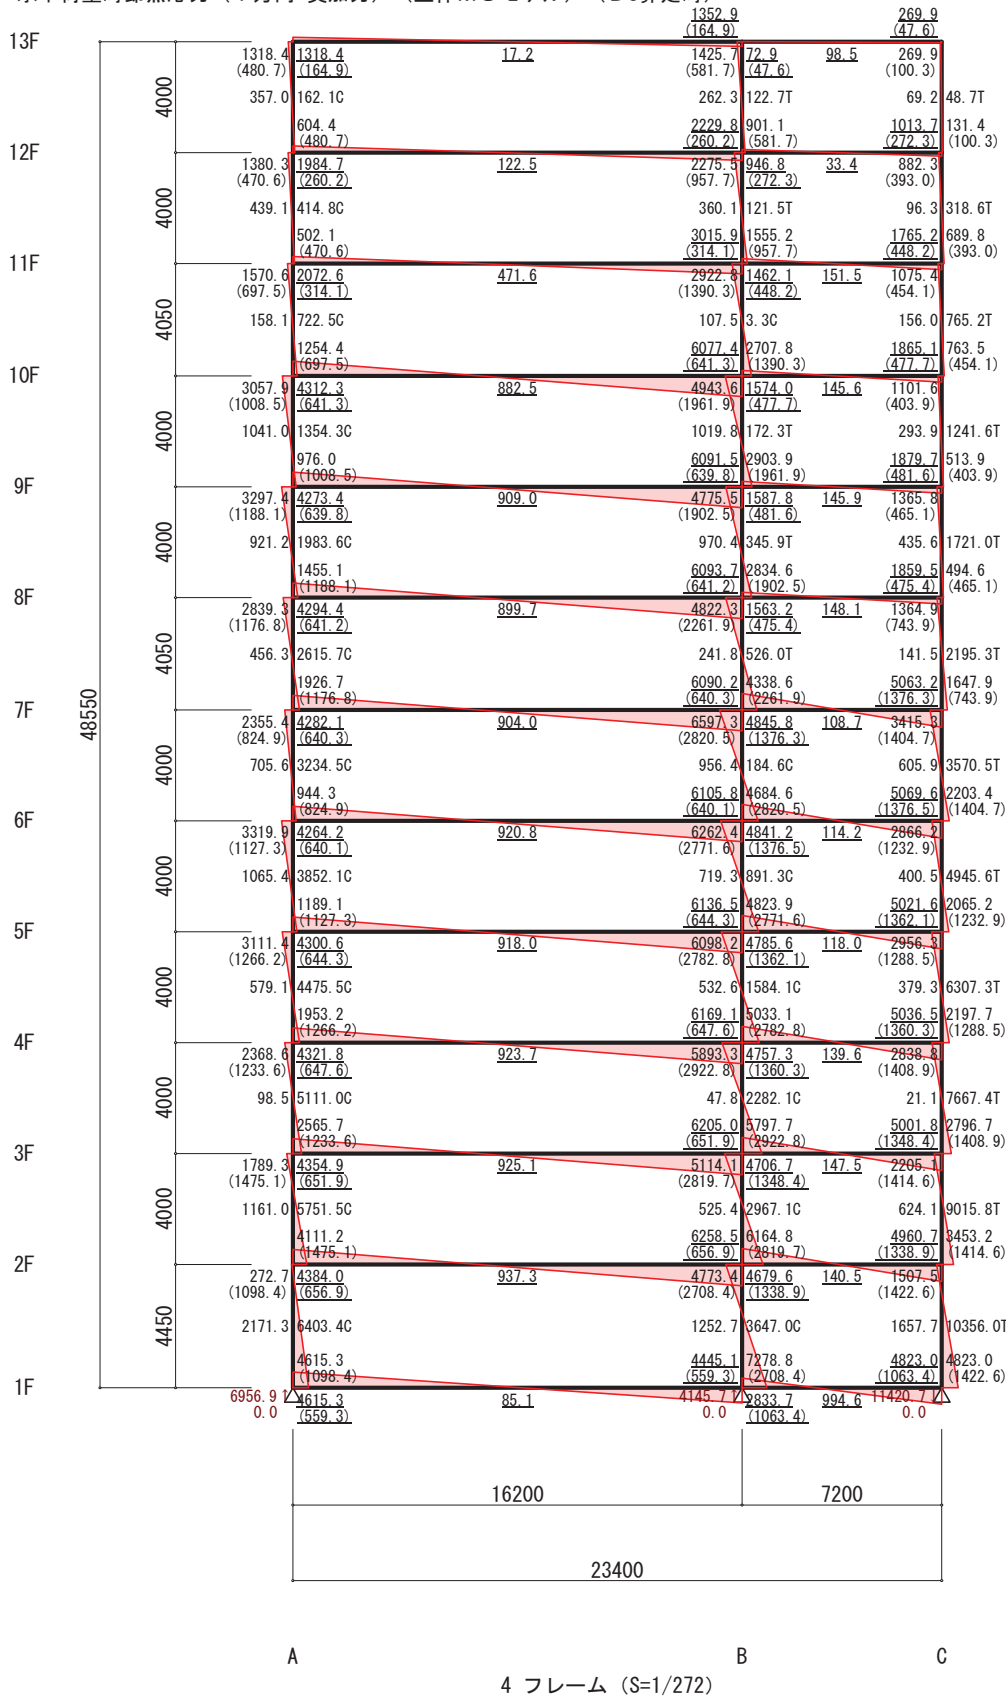


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

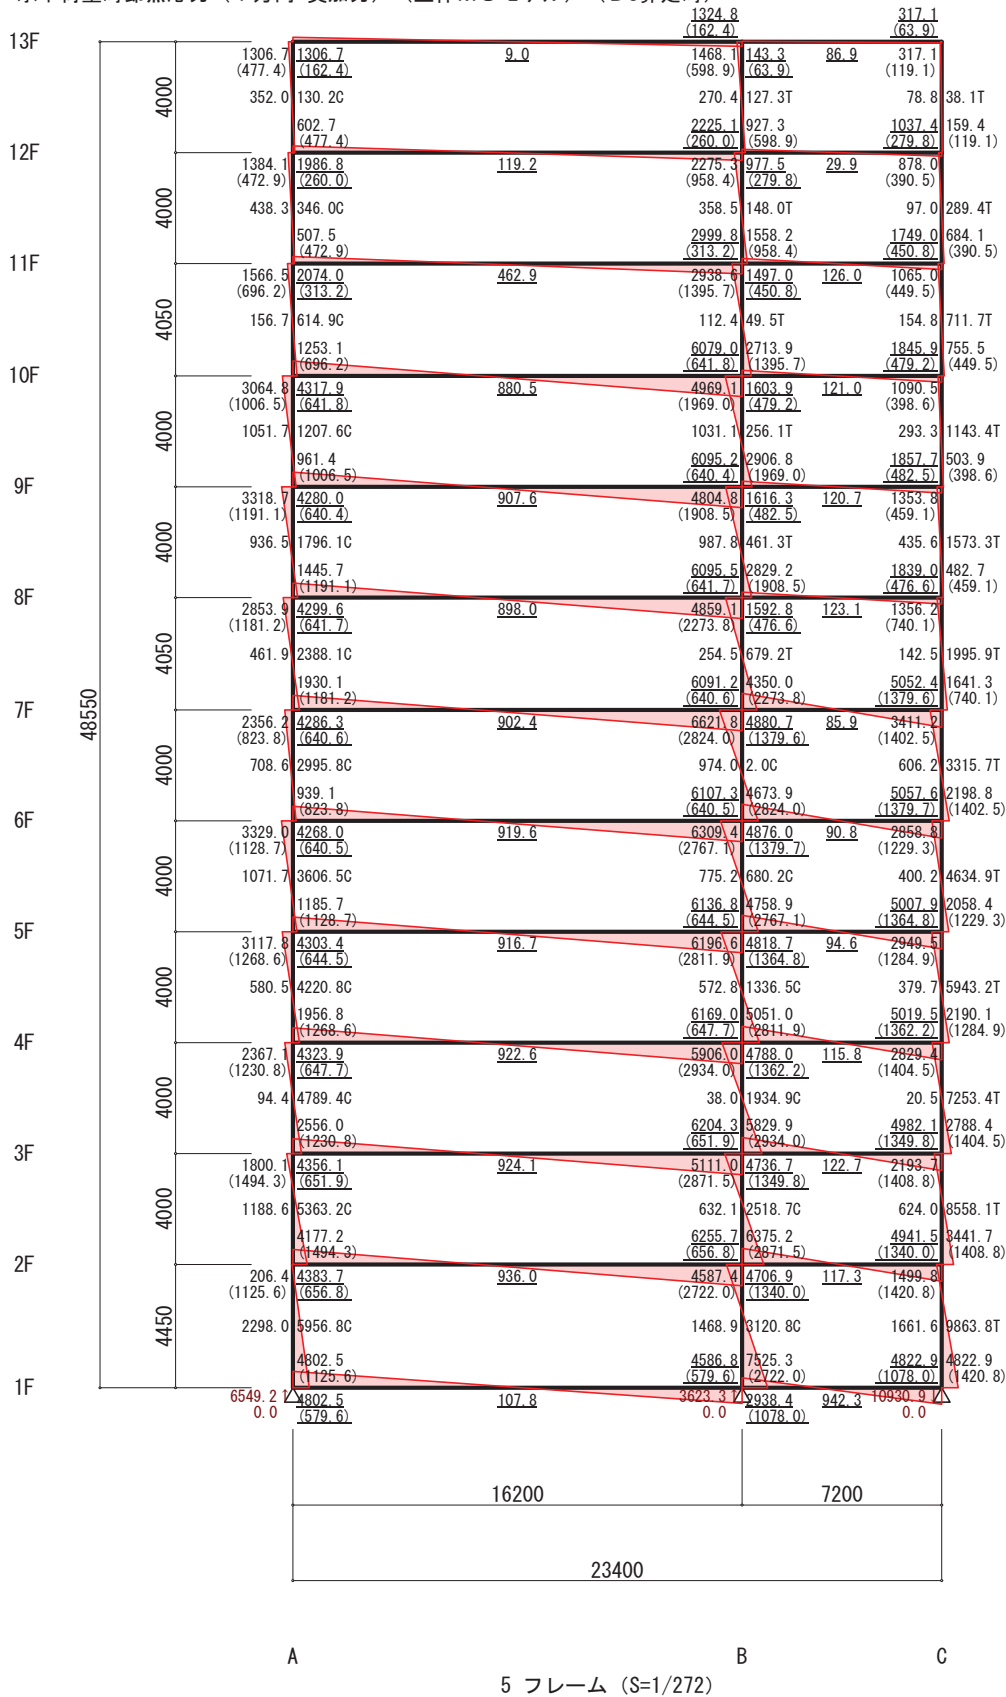


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

48550	13F	4000	1158.9 (418.6)	1158.9 (140.5)	21.3	1116.4 (140.5)	1535.3 (622.5)	418.9 (128.1)	42.4	503.7 (128.1)	503.7 (208.8)	152.1T
			321.7	175.6C			290.3	22.5C		86.0	1202.3 (335.1)	331.7 (208.8)
	12F	4000	1444.5 (516.6)	1960.1 (245.7)	29.9	2275.7 (965.2)	1210.4 (335.1)	4.0		870.6 (357.8)		
			411.3	473.9C		345.4	163.7C			155.0	517.9T	
	11F	4050	1377.9 (539.9)	1999.8 (285.6)	313.8	2563.5 (1107.5)	1521.1 (406.9)	56.2		847.9 (353.1)		
			284.6	813.2C		320.7	332.6C			132.9	955.9T	
	10F	4000	1432.4 (322.1)	2241.0 (355.4)	637.6	3179.7 (1170.0)	1585.5 (420.6)	71.5		860.5 (271.0)		
			788.2	1234.5C		839.6	451.1C			318.5	1428.1T	
	9F	4000	2370.2 (729.0)	2226.2 (365.8)	736.9	3799.8 (1471.7)	1599.8 (424.1)	73.0		1230.3 (433.9)		
			912.1	1672.5C		855.8	568.2C			362.5	1911.5T	
	8F	4050	1688.9 (674.1)	2234.9 (366.3)	731.9	3188.9 (1388.9)	1577.6 (418.4)	71.3		929.7 (398.5)		
			324.0	2109.0C		376.1	682.5C			122.6	2390.2T	
	7F	4000	1201.2 (316.9)	2242.2 (366.8)	729.2	2867.3 (1138.1)	1603.0 (422.5)	82.2		754.2 (267.1)		
567.4			2549.0C		591.1	812.2C			220.0	2879.3T		
6F	4000	2166.5 (617.3)	2232.9 (366.6)	736.4	3618.8 (1373.7)	1598.2 (421.0)	82.7		1118.5 (387.4)			
		932.0	2988.9C		871.3	946.3C			343.7	3368.7T		
5F	4000	1946.2 (740.7)	2248.7 (368.3)	734.6	3424.7 (1483.6)	1583.0 (416.9)	82.0		987.9 (393.4)			
		464.8	3428.7C		457.5	1073.6C			201.0	3849.0T		
4F	4000	1243.1 (718.1)	2259.6 (369.9)	736.5	2798.1 (1527.1)	1575.1 (416.1)	77.3		834.8 (506.2)			
		193.0	3910.5C		256.1	1239.5C			177.6	4324.2T		
3F	4000	643.5 (924.3)	2272.7 (371.6)	737.6	2000.6 (1554.5)	1563.0 (413.0)	76.2		220.5 (348.7)			
		1205.0	4392.5C		1108.3	1395.9C			477.0	4789.8T		
2F	4450	788.8 (1034.3)	2264.7 (374.3)	767.0	1128.4 (1869.8)	1546.9 (409.6)	72.2		228.0 (1179.4)			
		3090.2	4855.1C		3032.0	1505.7C			2396.0	5240.0T		
1F		5449.2 0.0	5391.5 (592.8)	590.1	2021.8 0.0	7192.4 (1869.8)	5020.1 (1111.3)	1019.6	6366.7 0.0	5020.1 (1179.4)		
			16200				7200					
			23400									
			A				B				C	
6 フレーム (S=1/272)												


U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

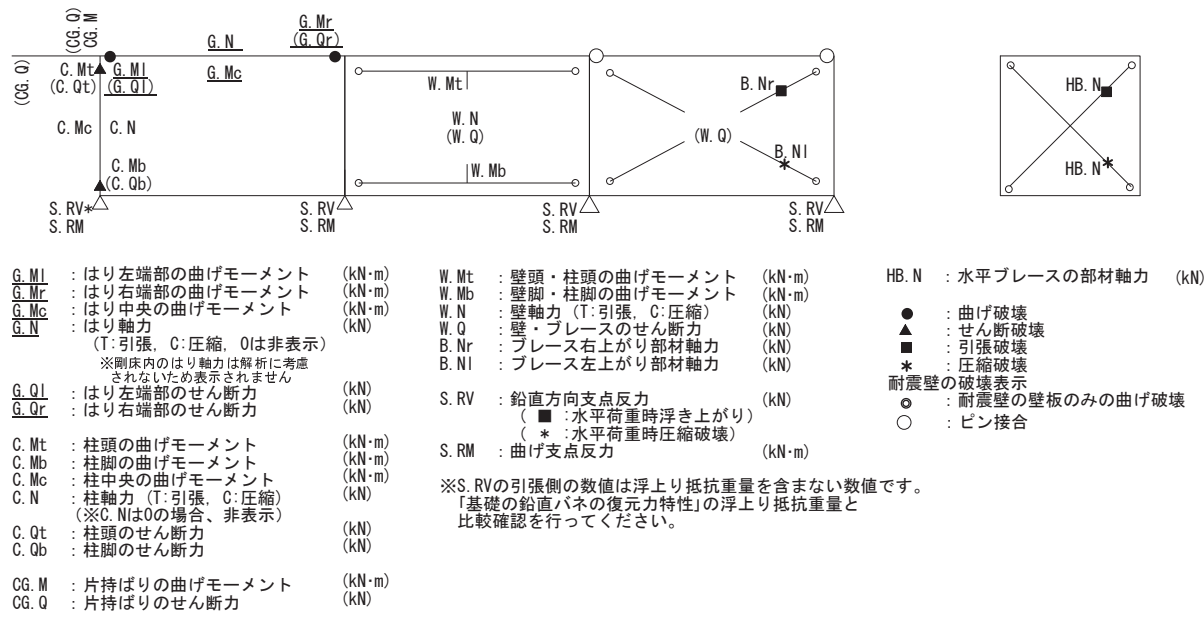


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

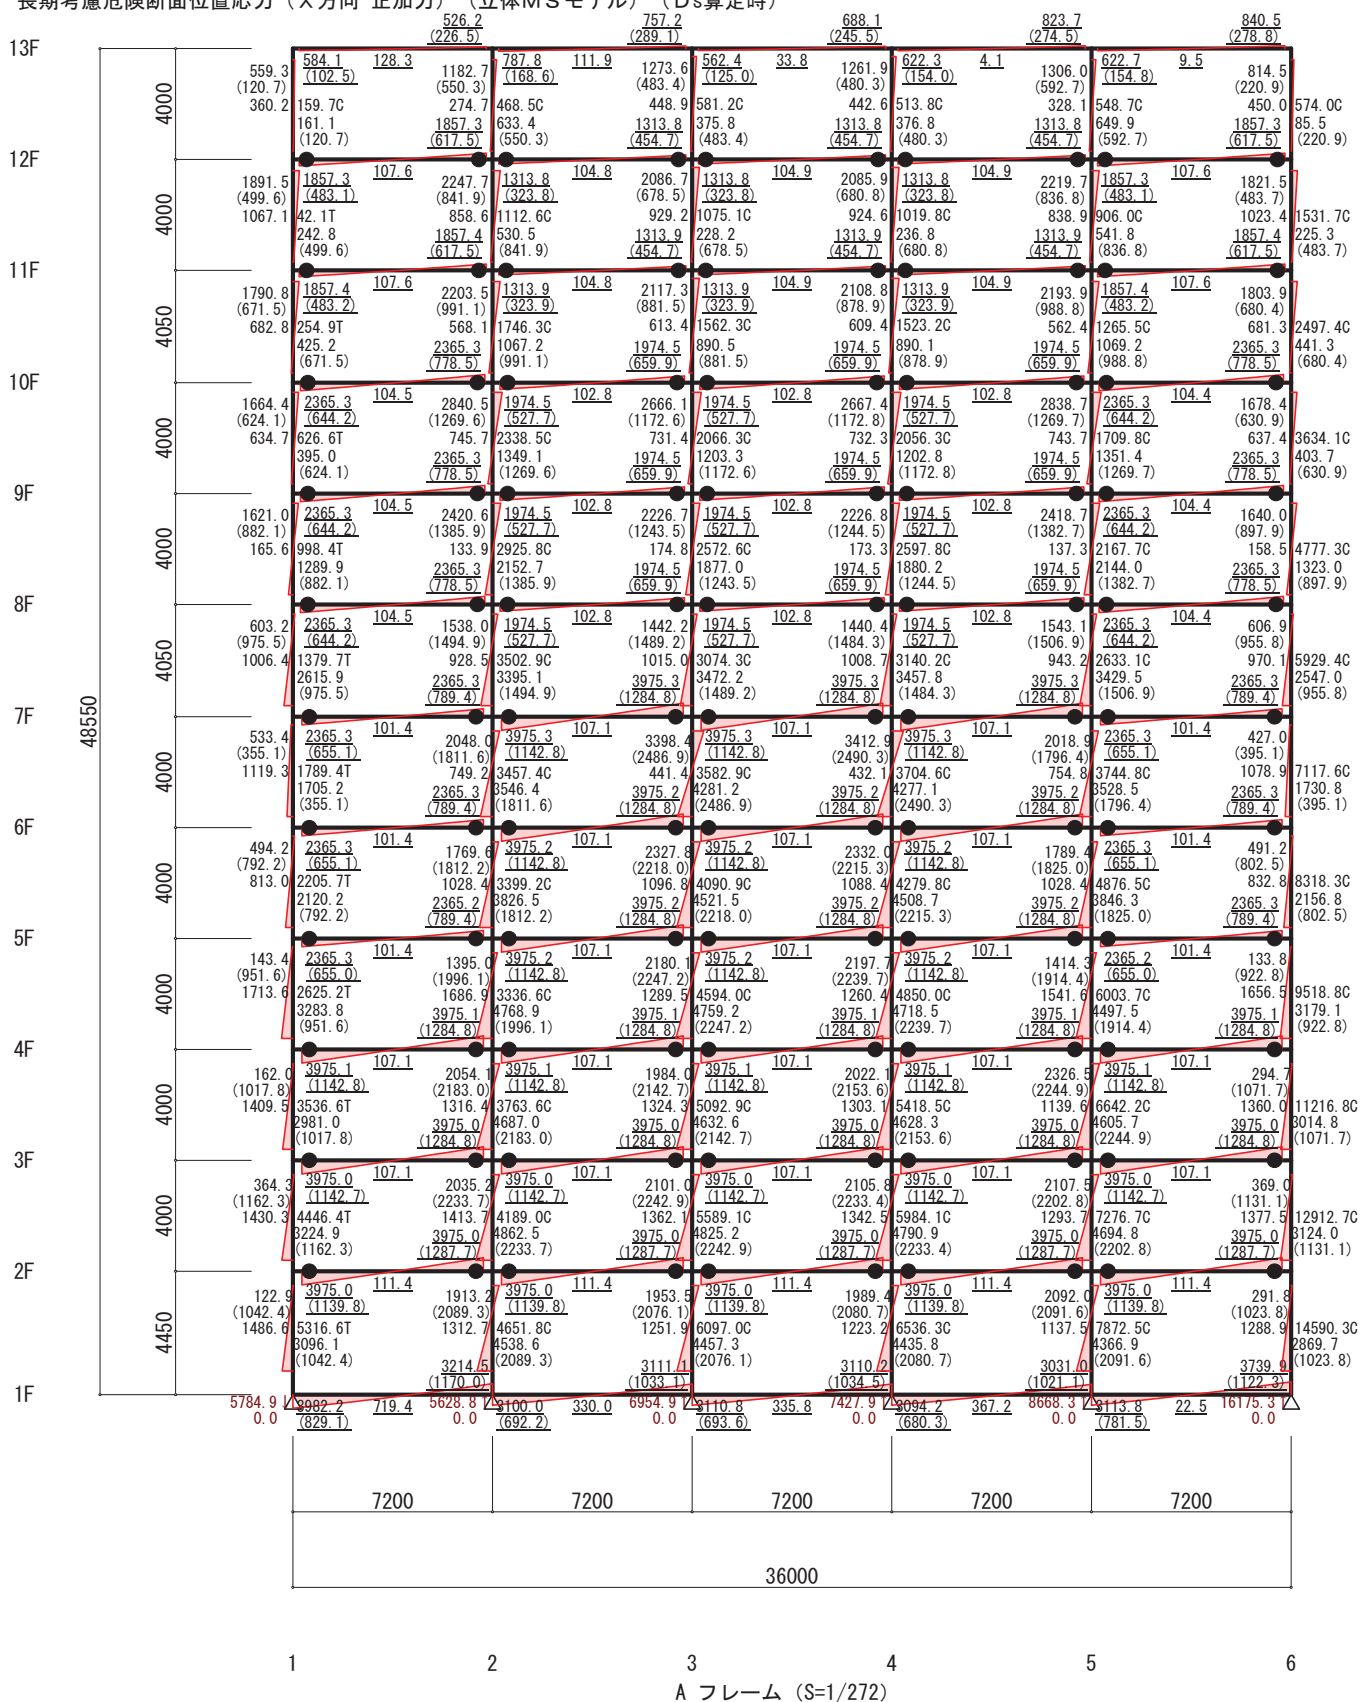


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

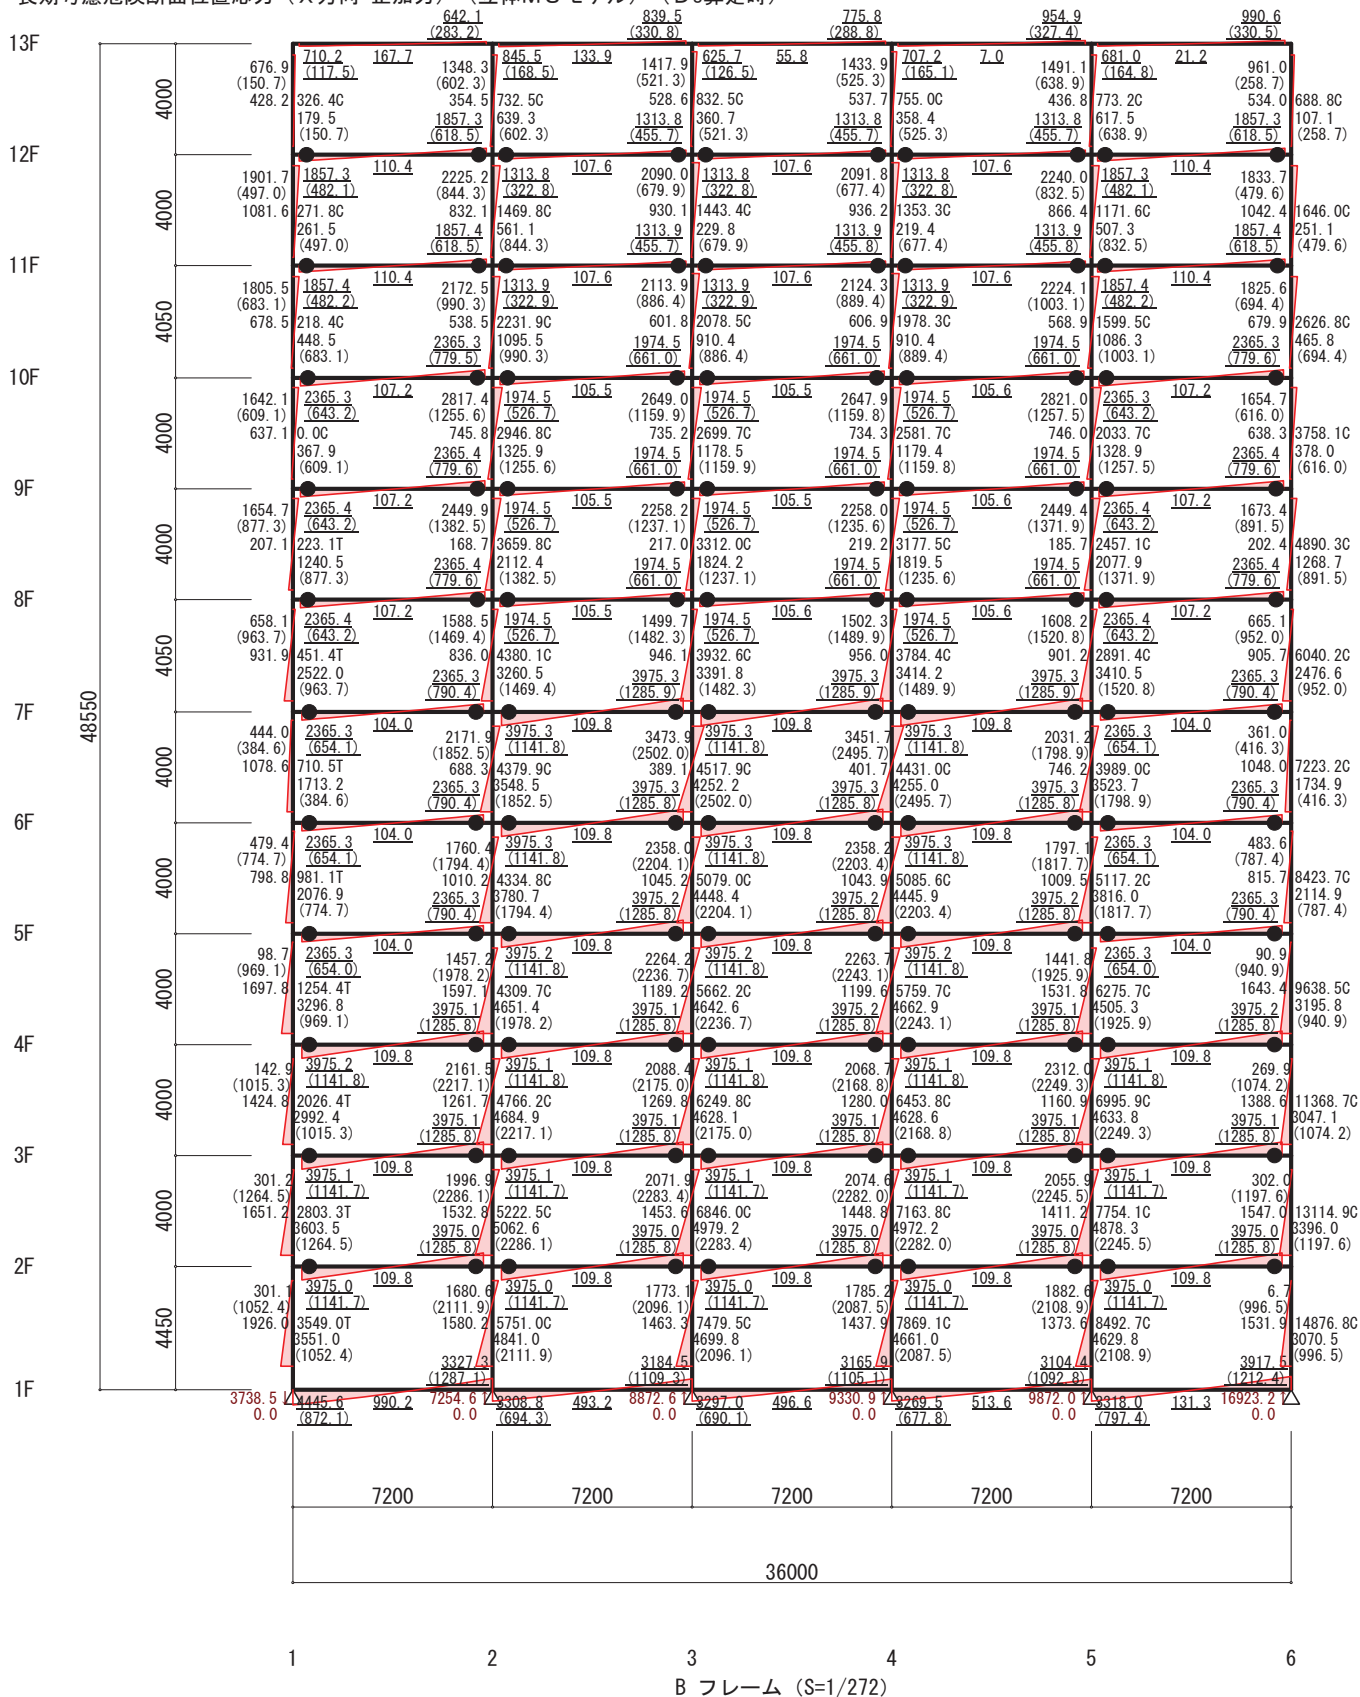


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

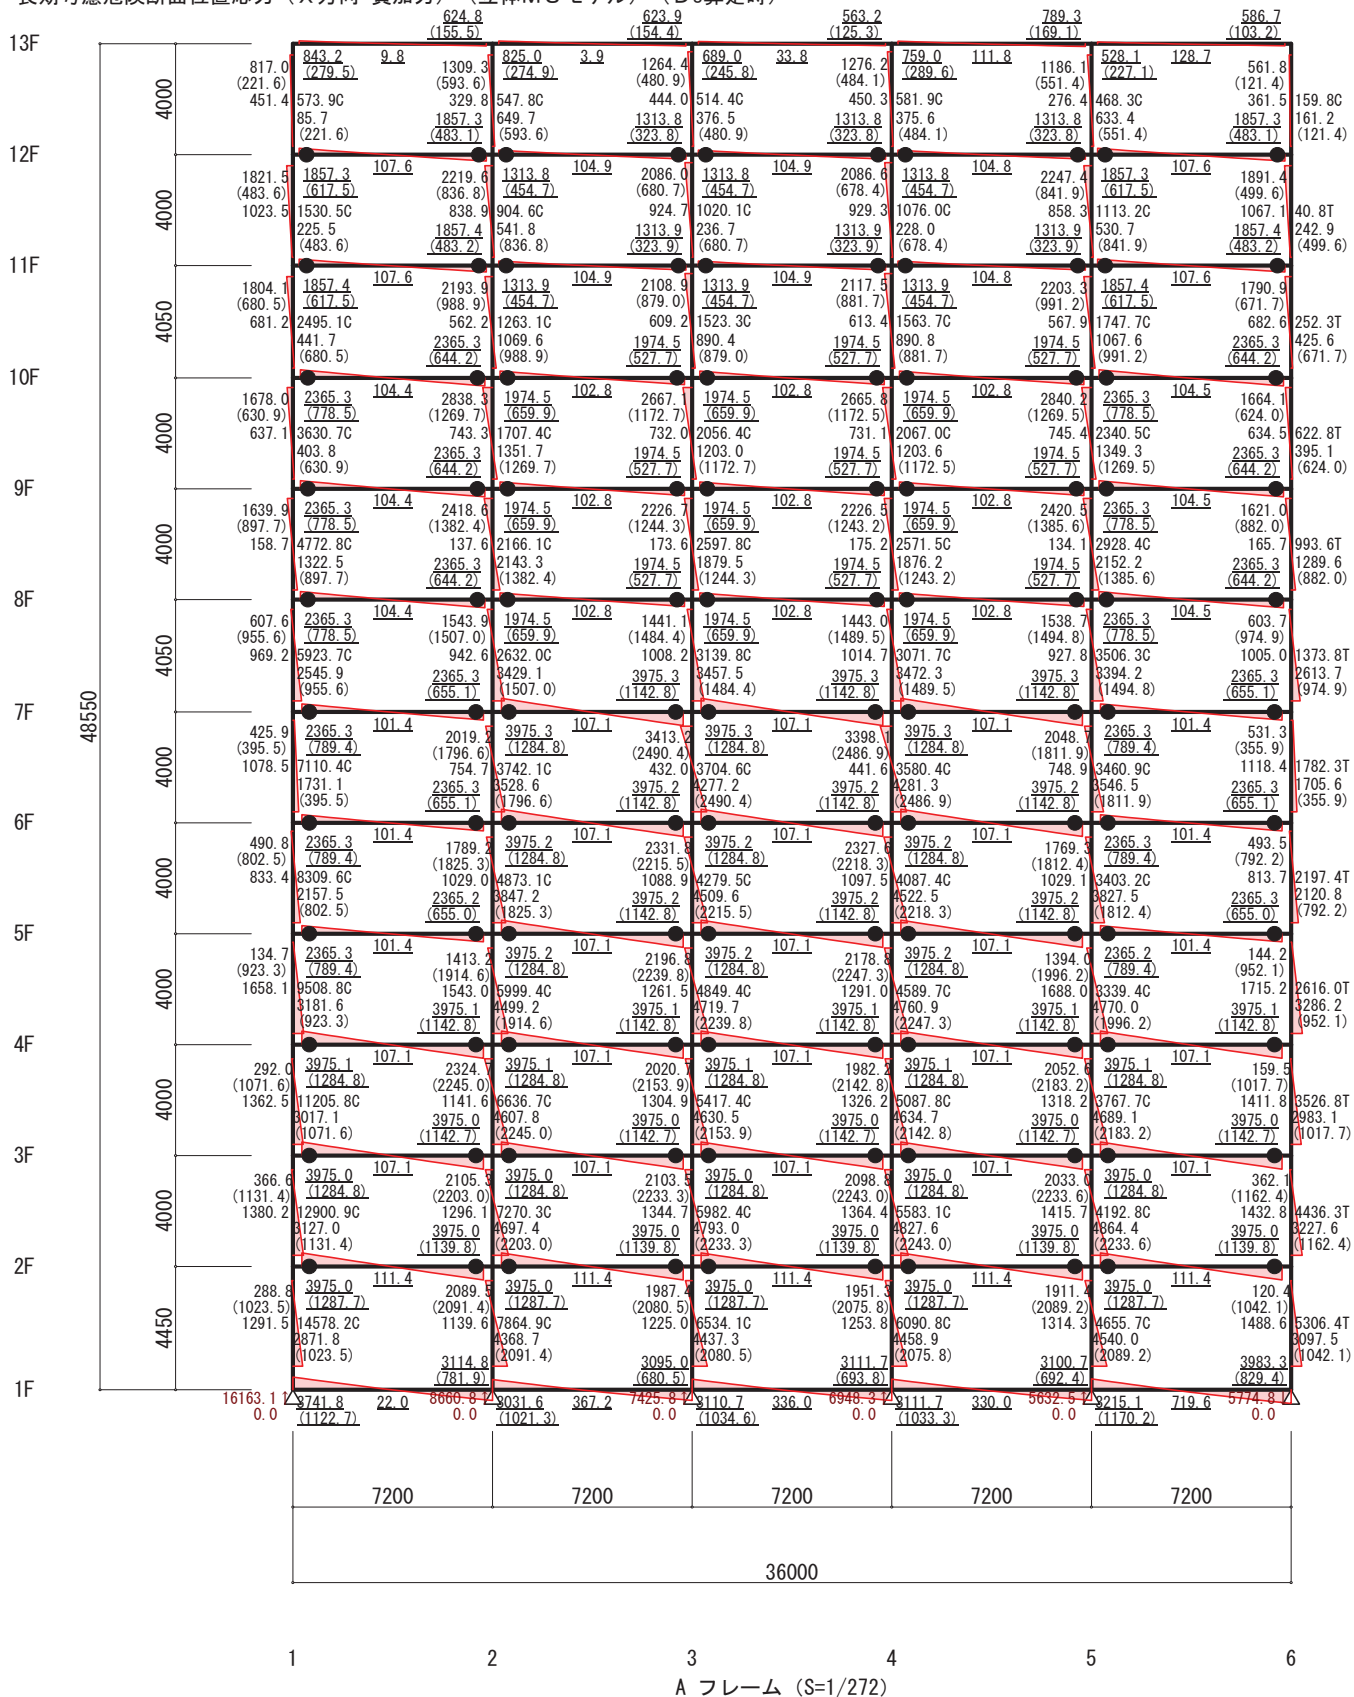


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

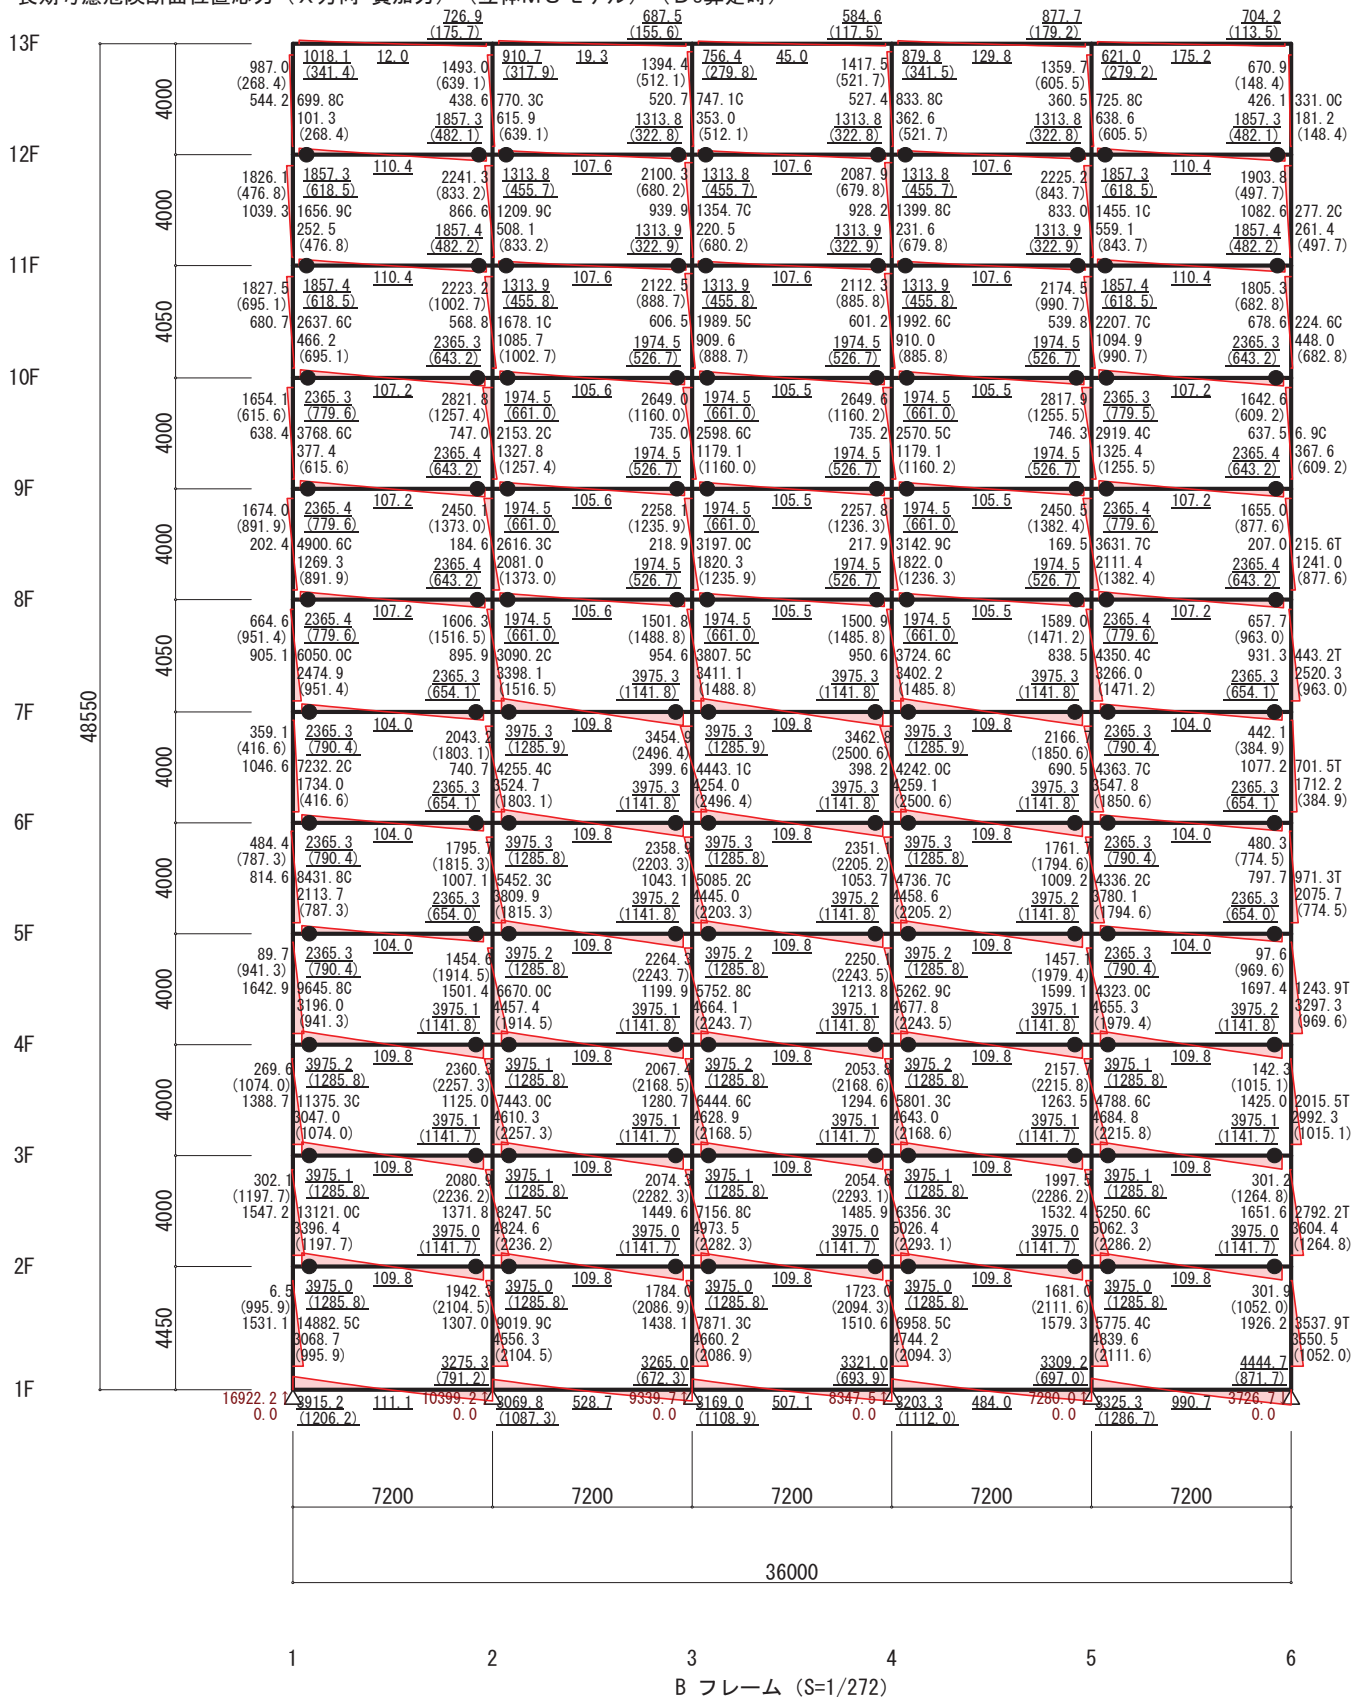


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

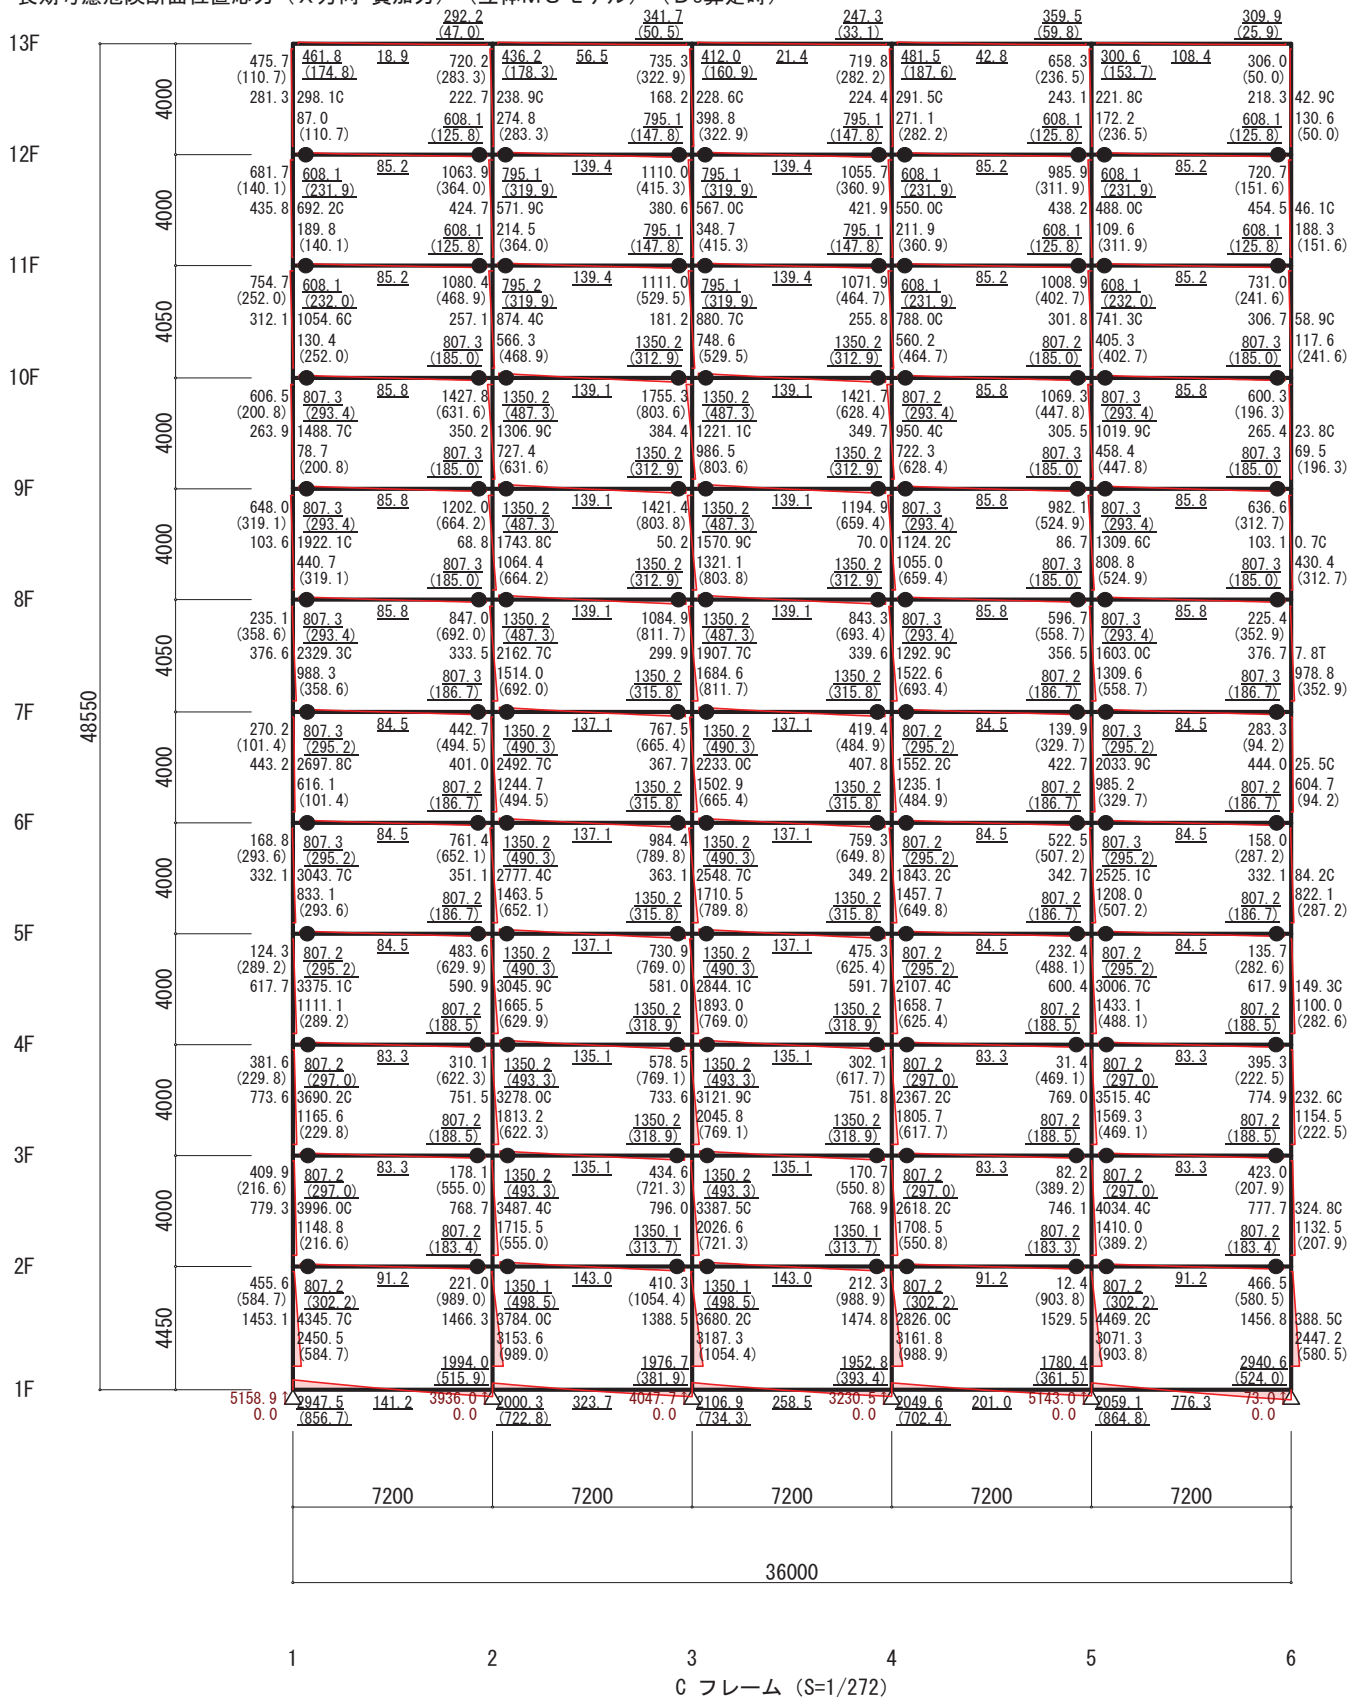


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

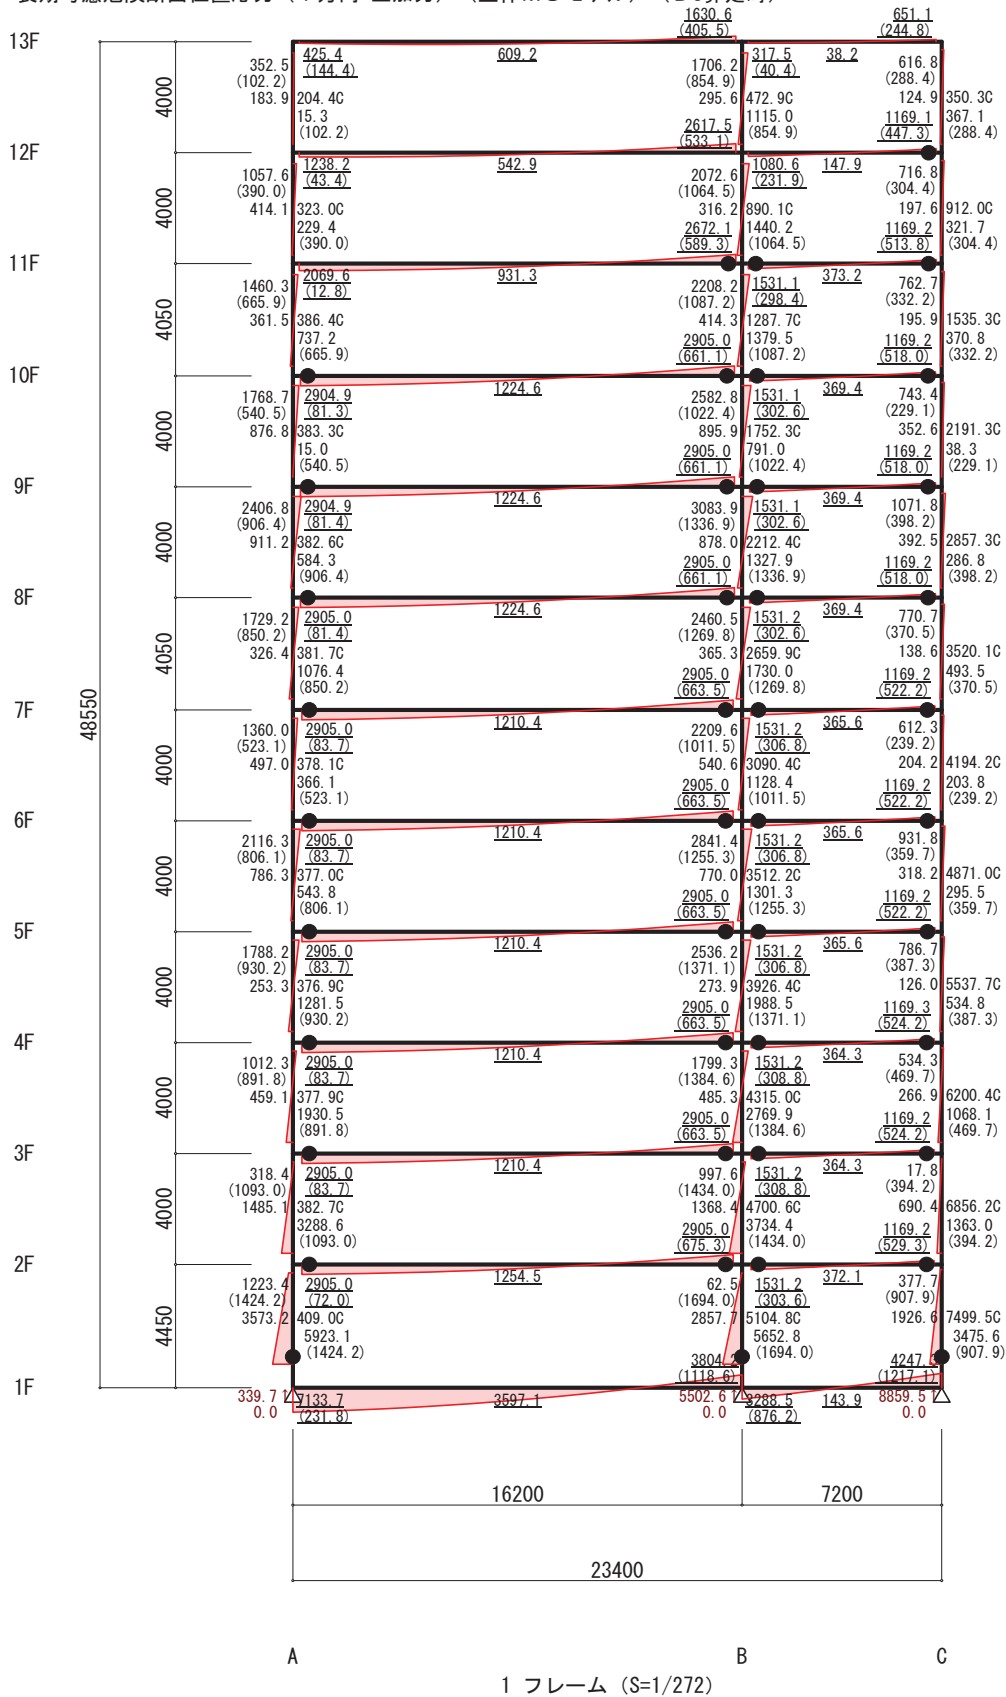


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

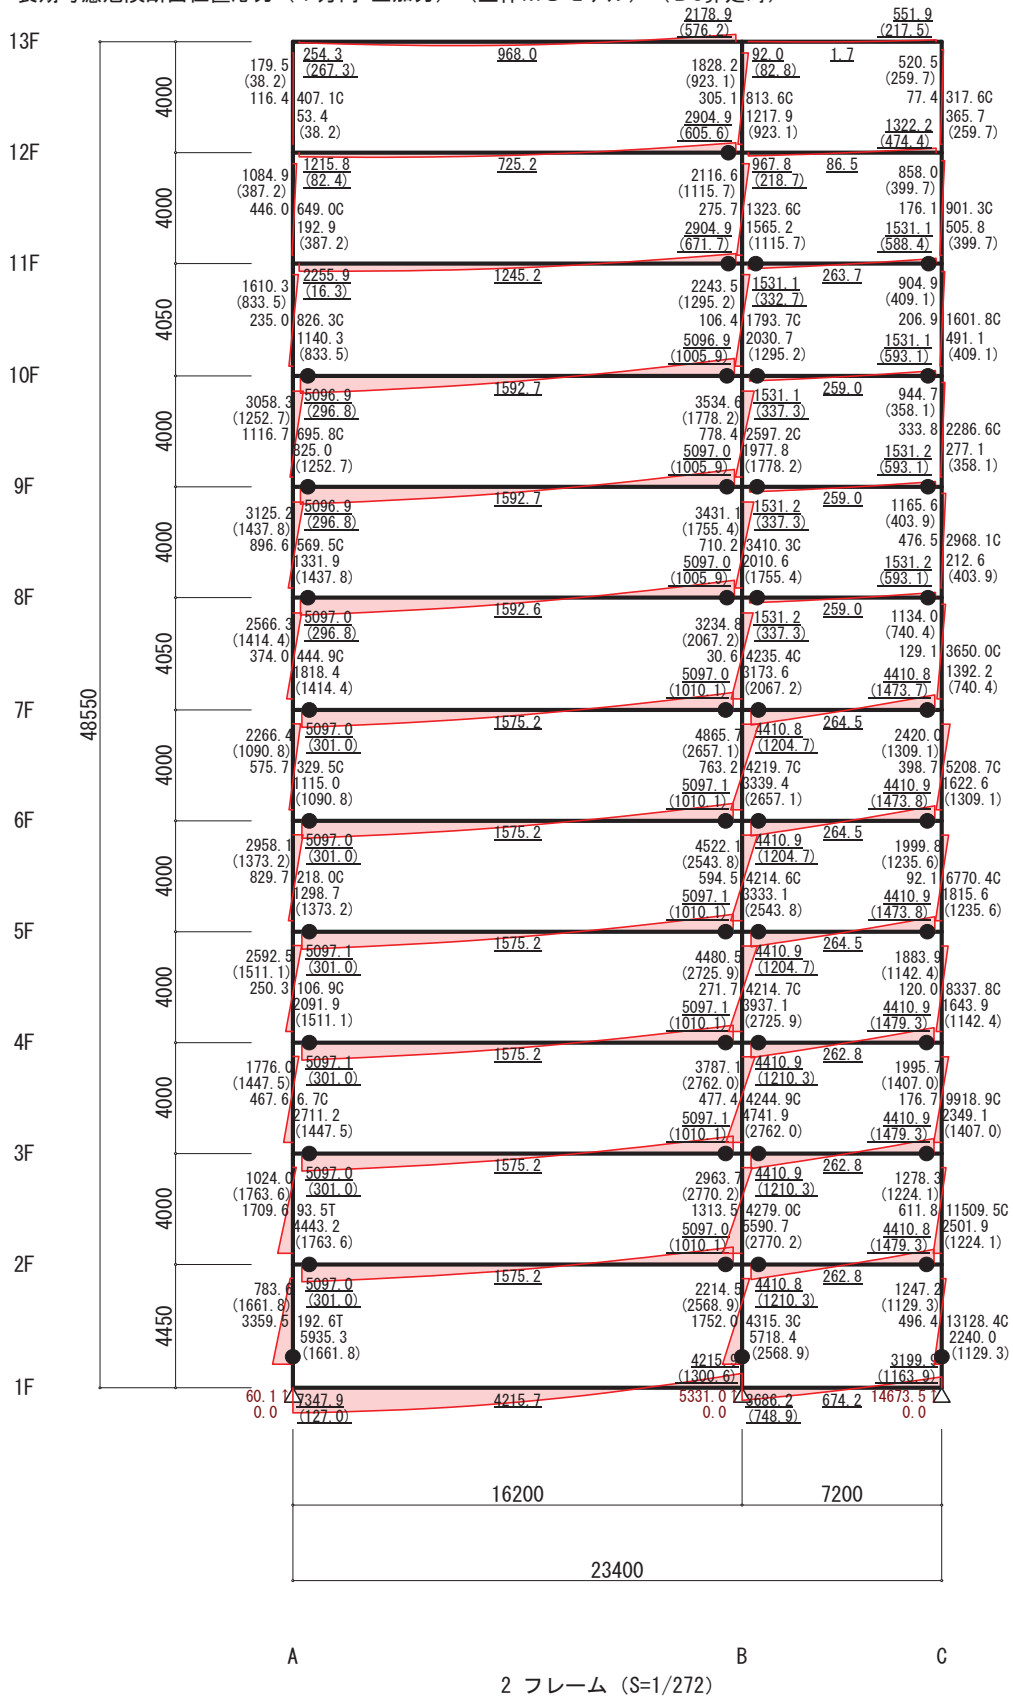


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

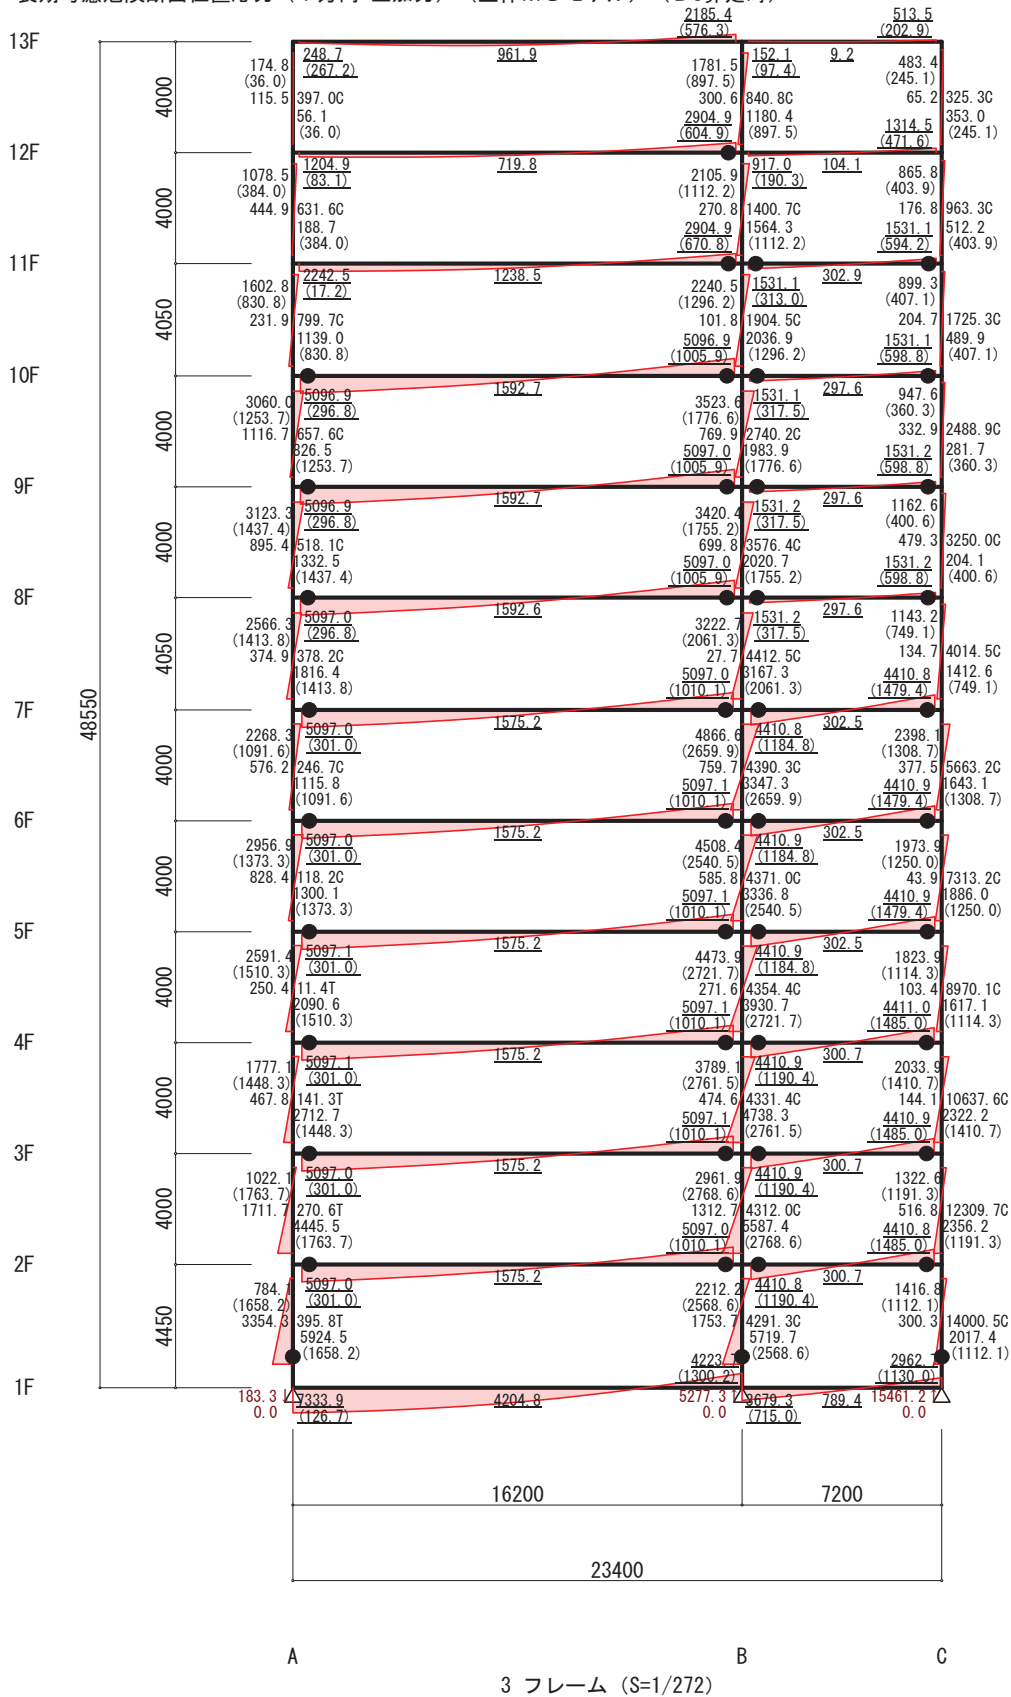


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

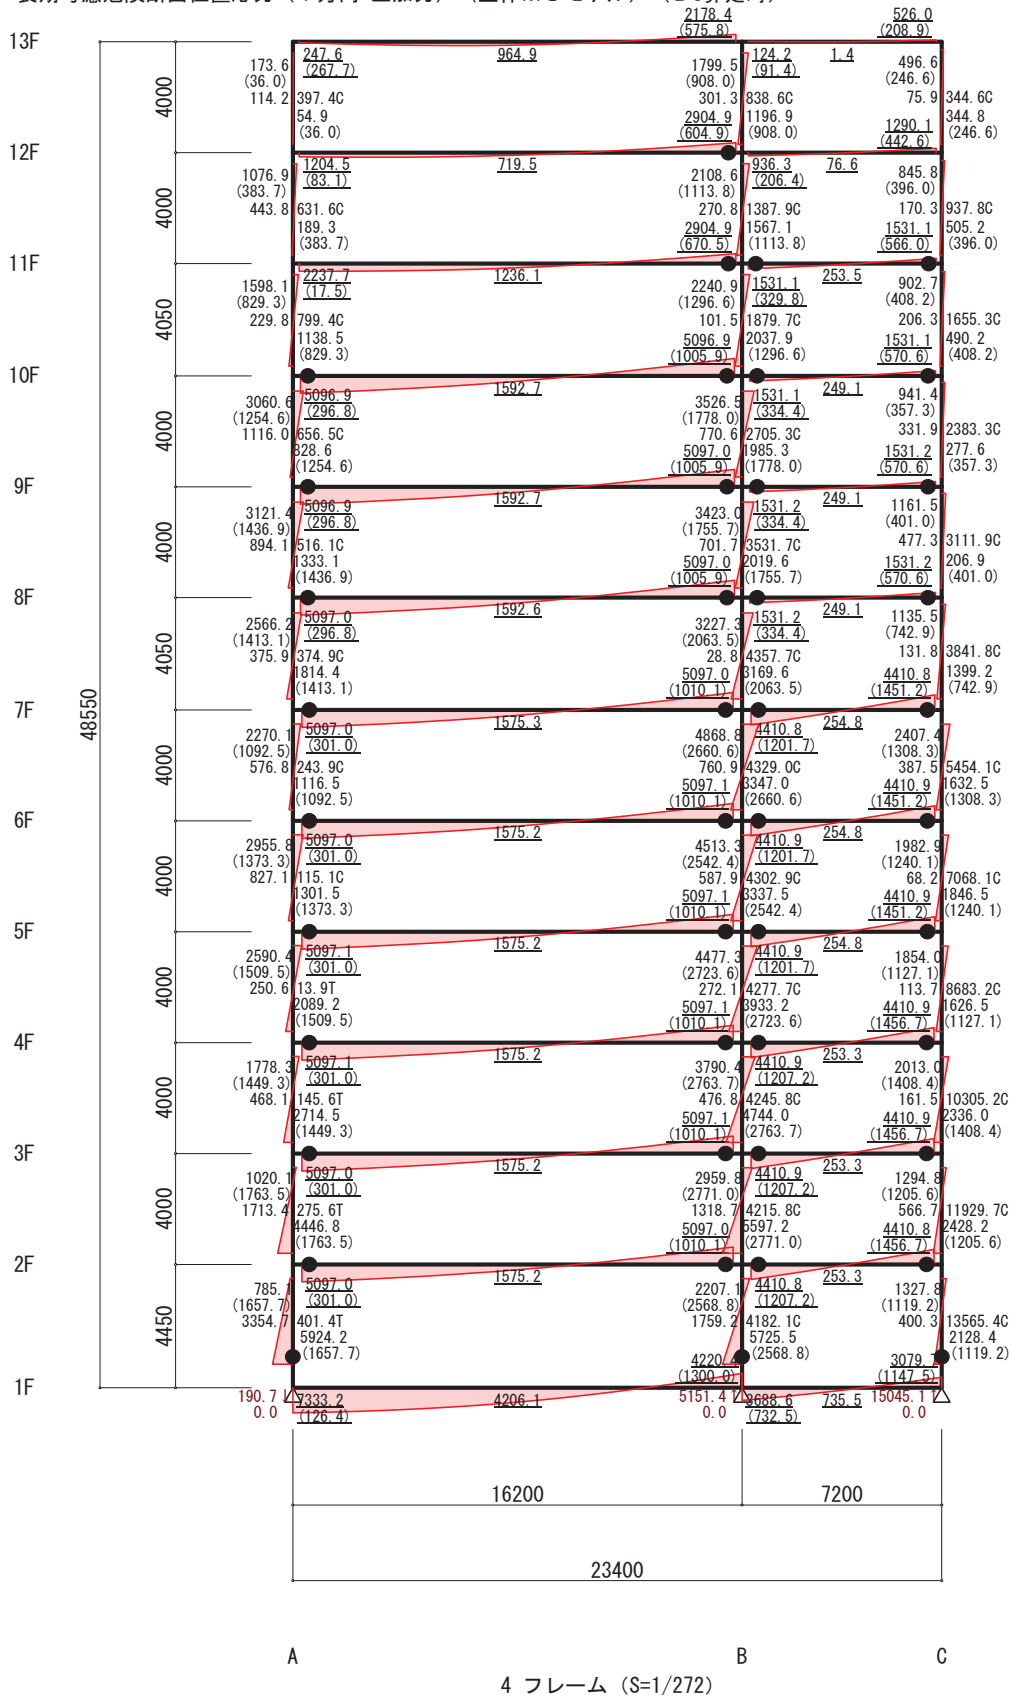


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

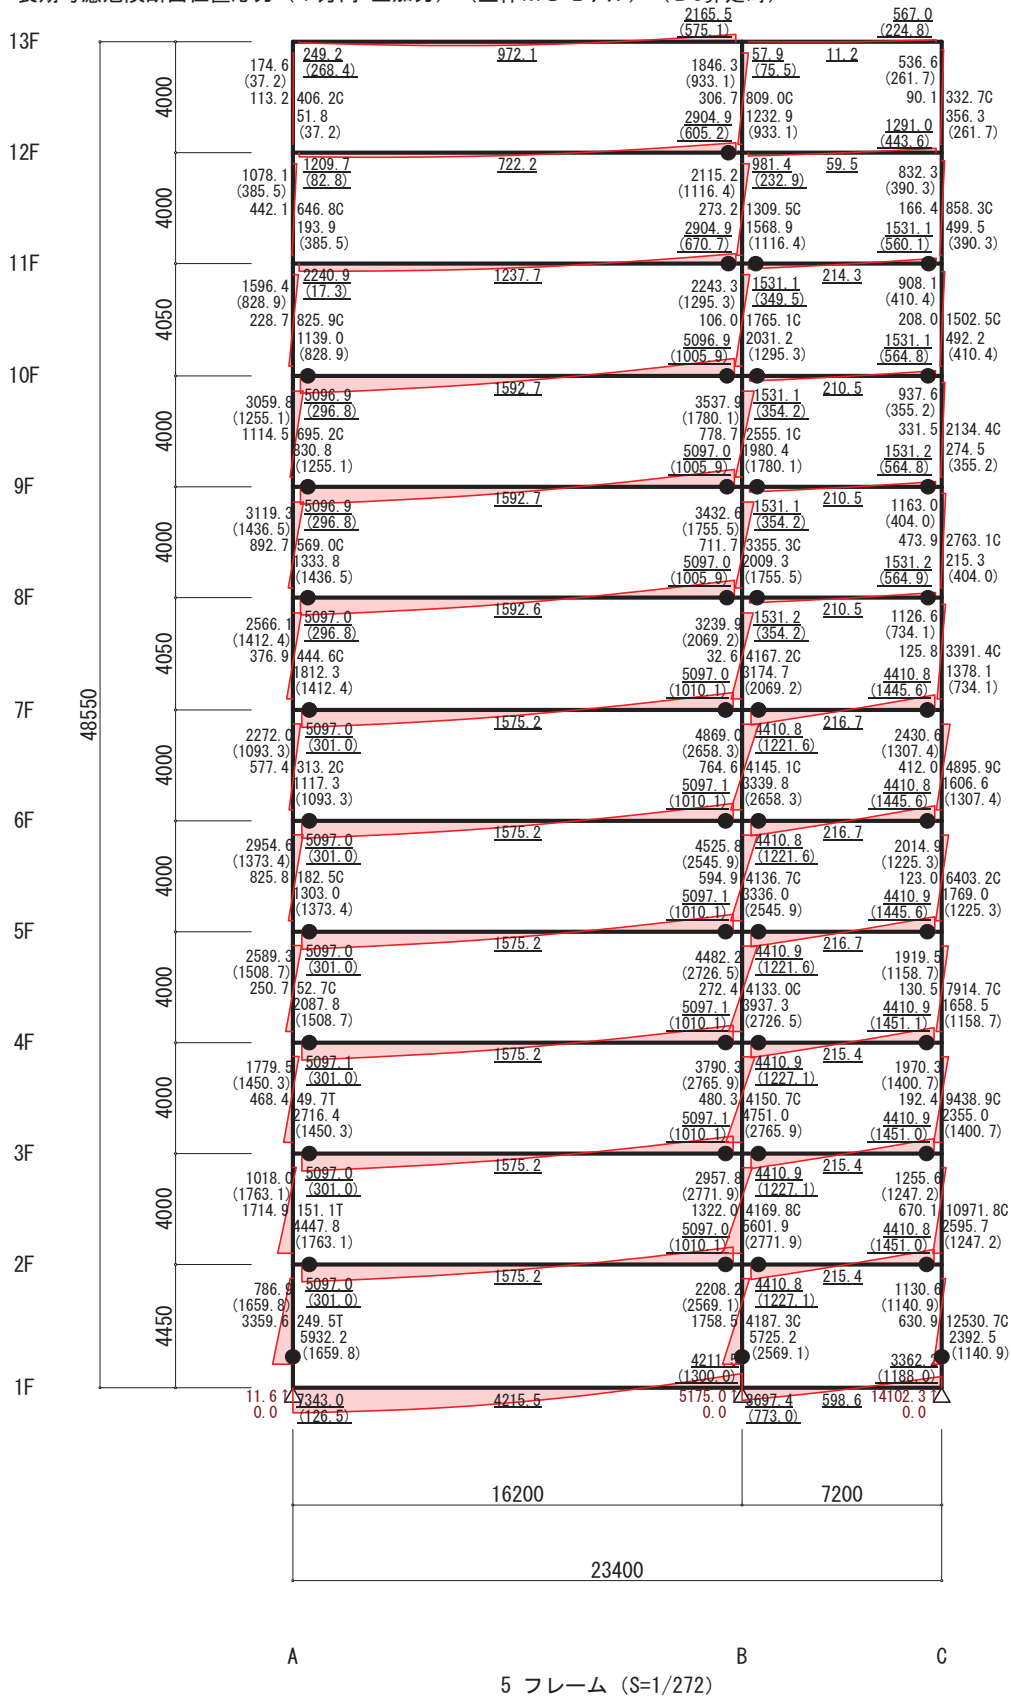


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

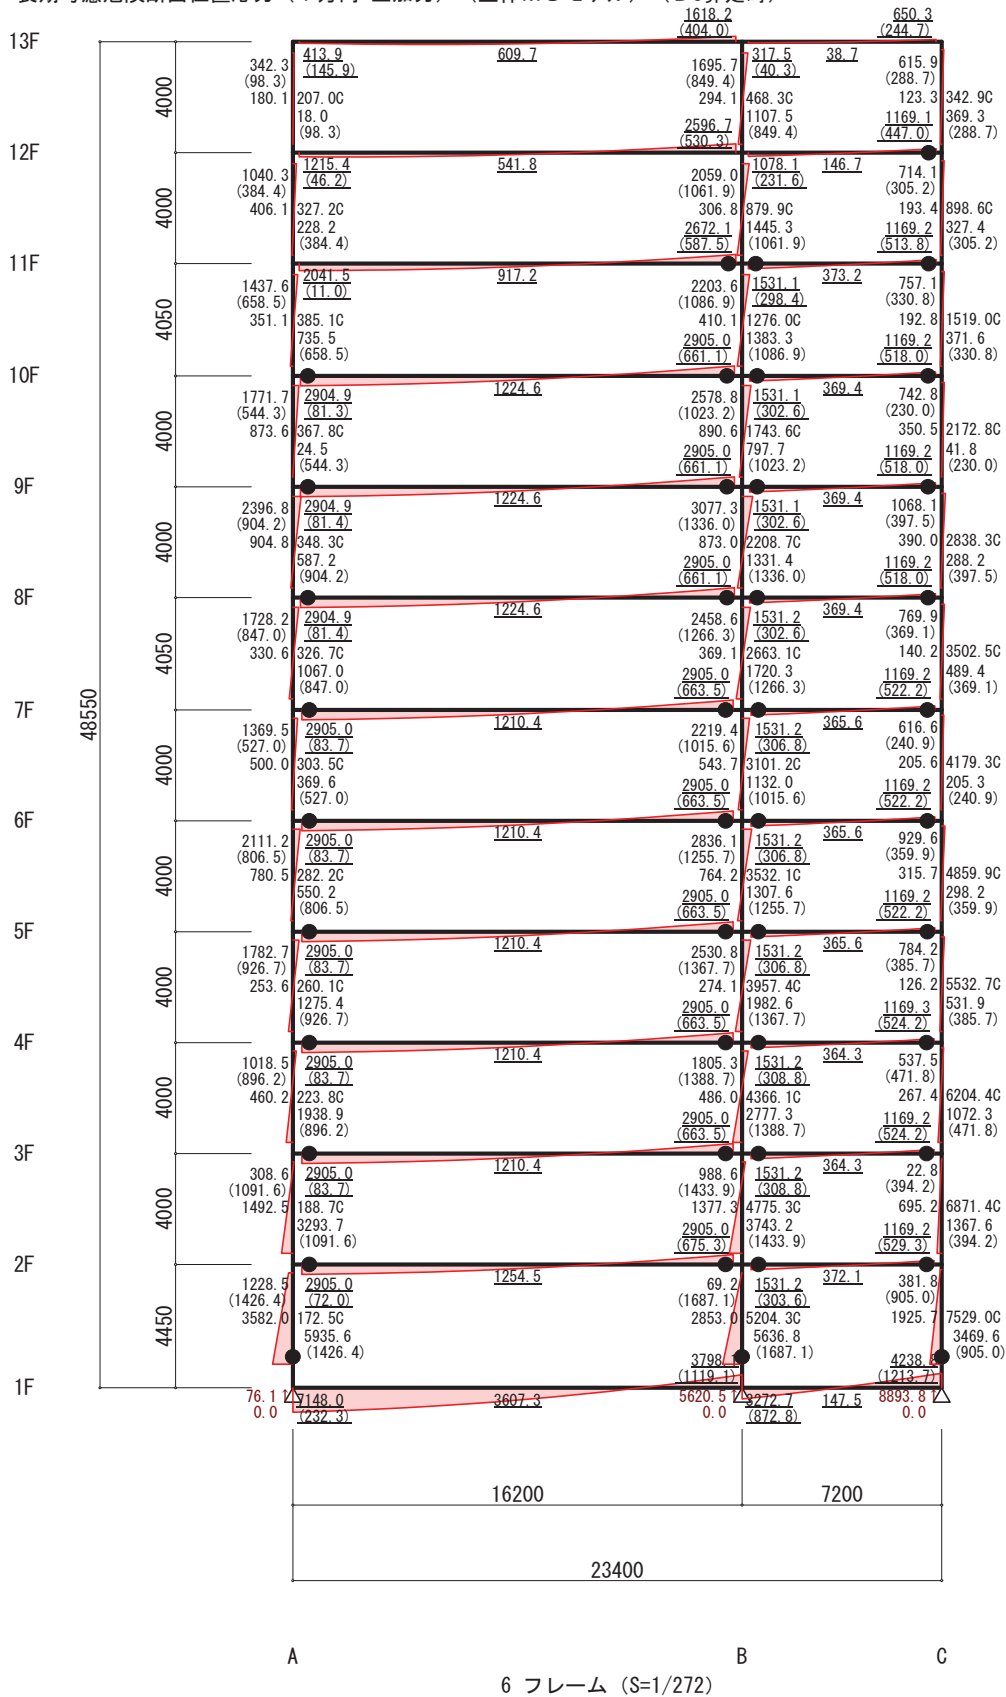


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

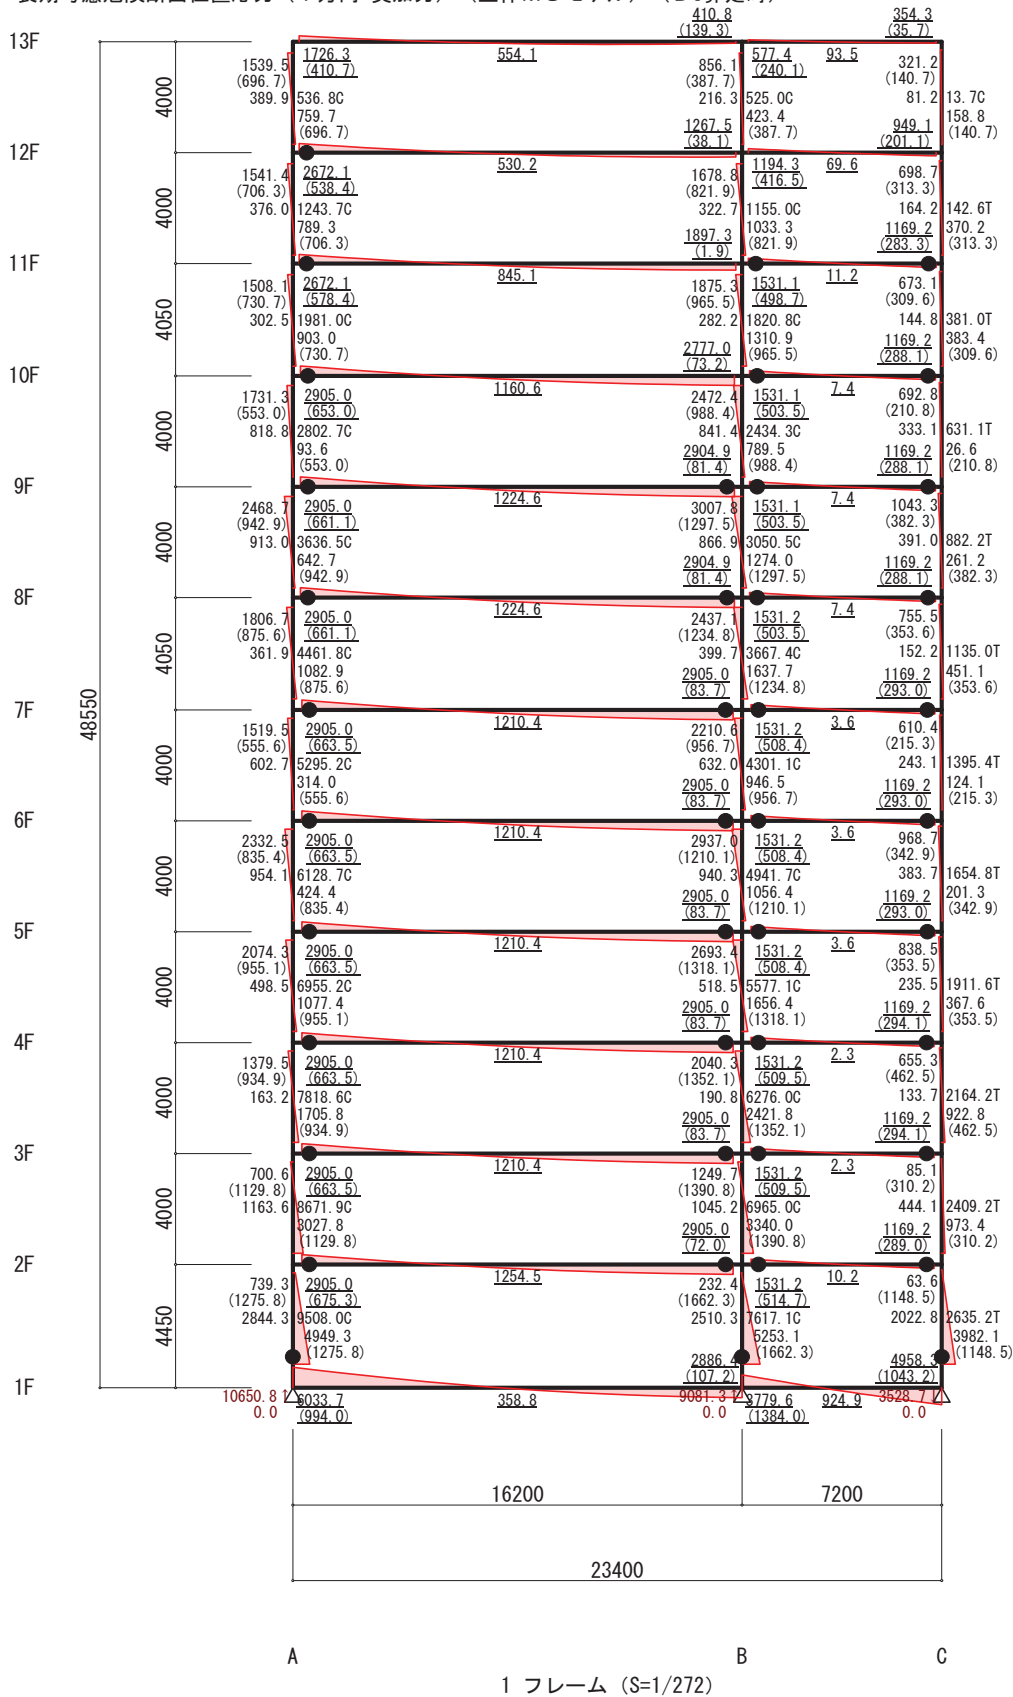


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

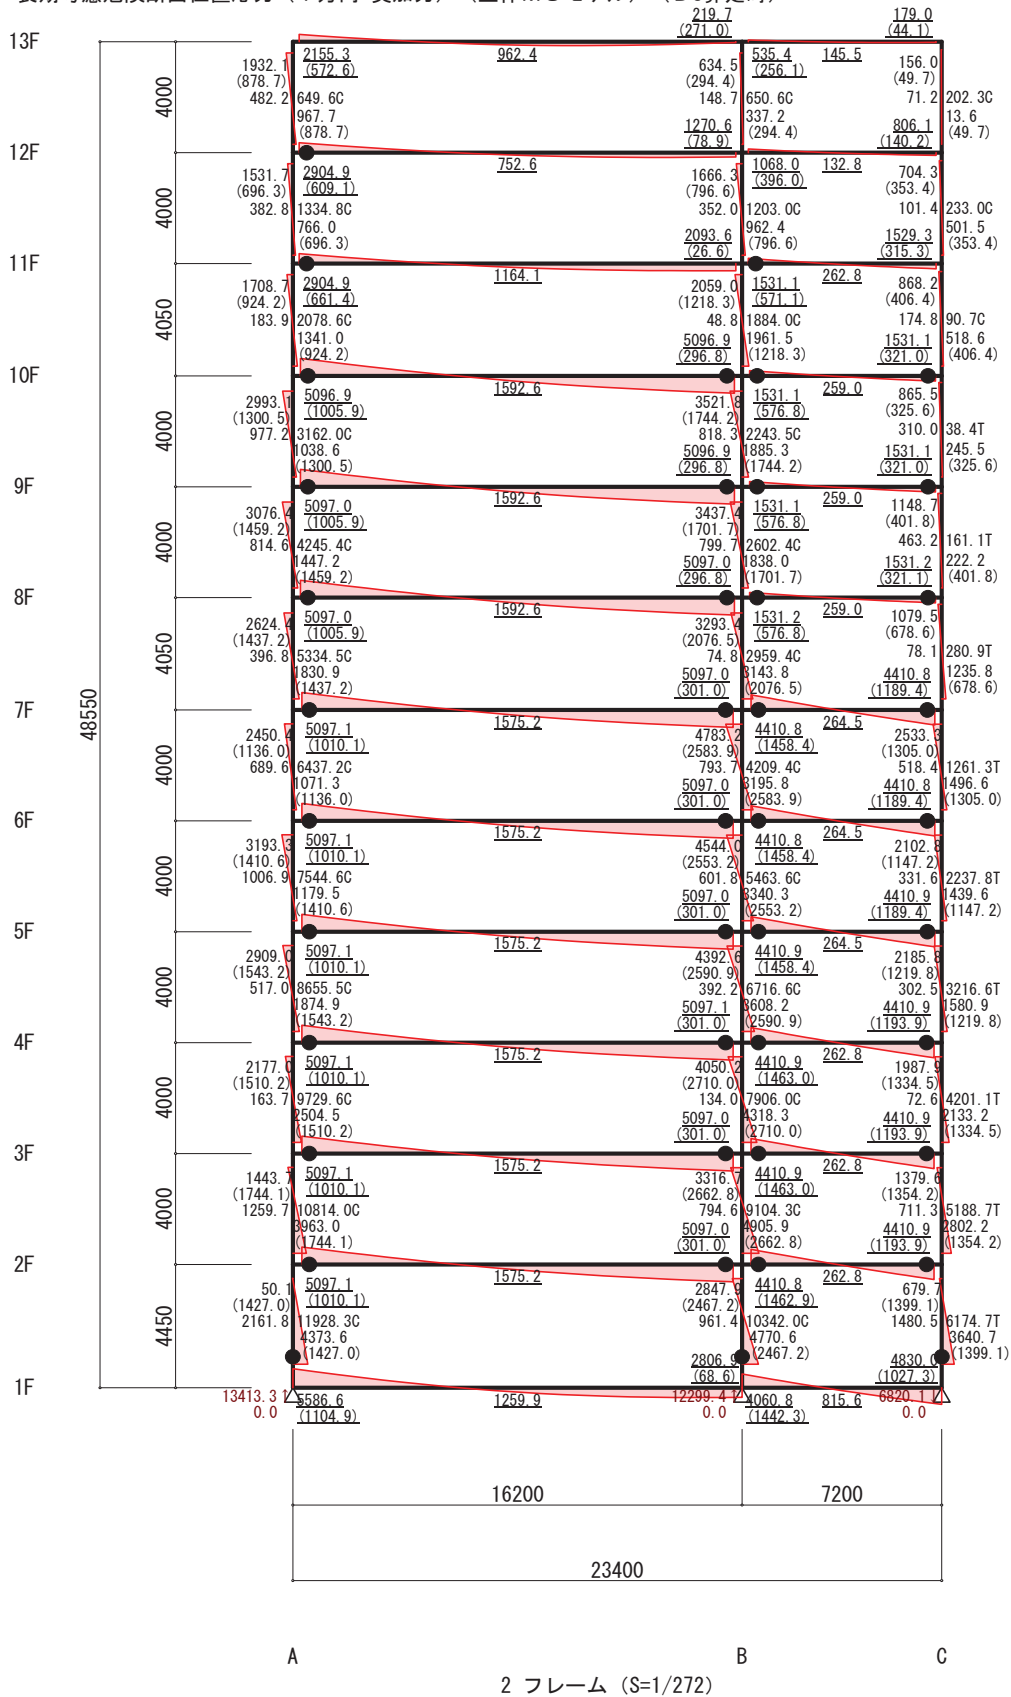


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

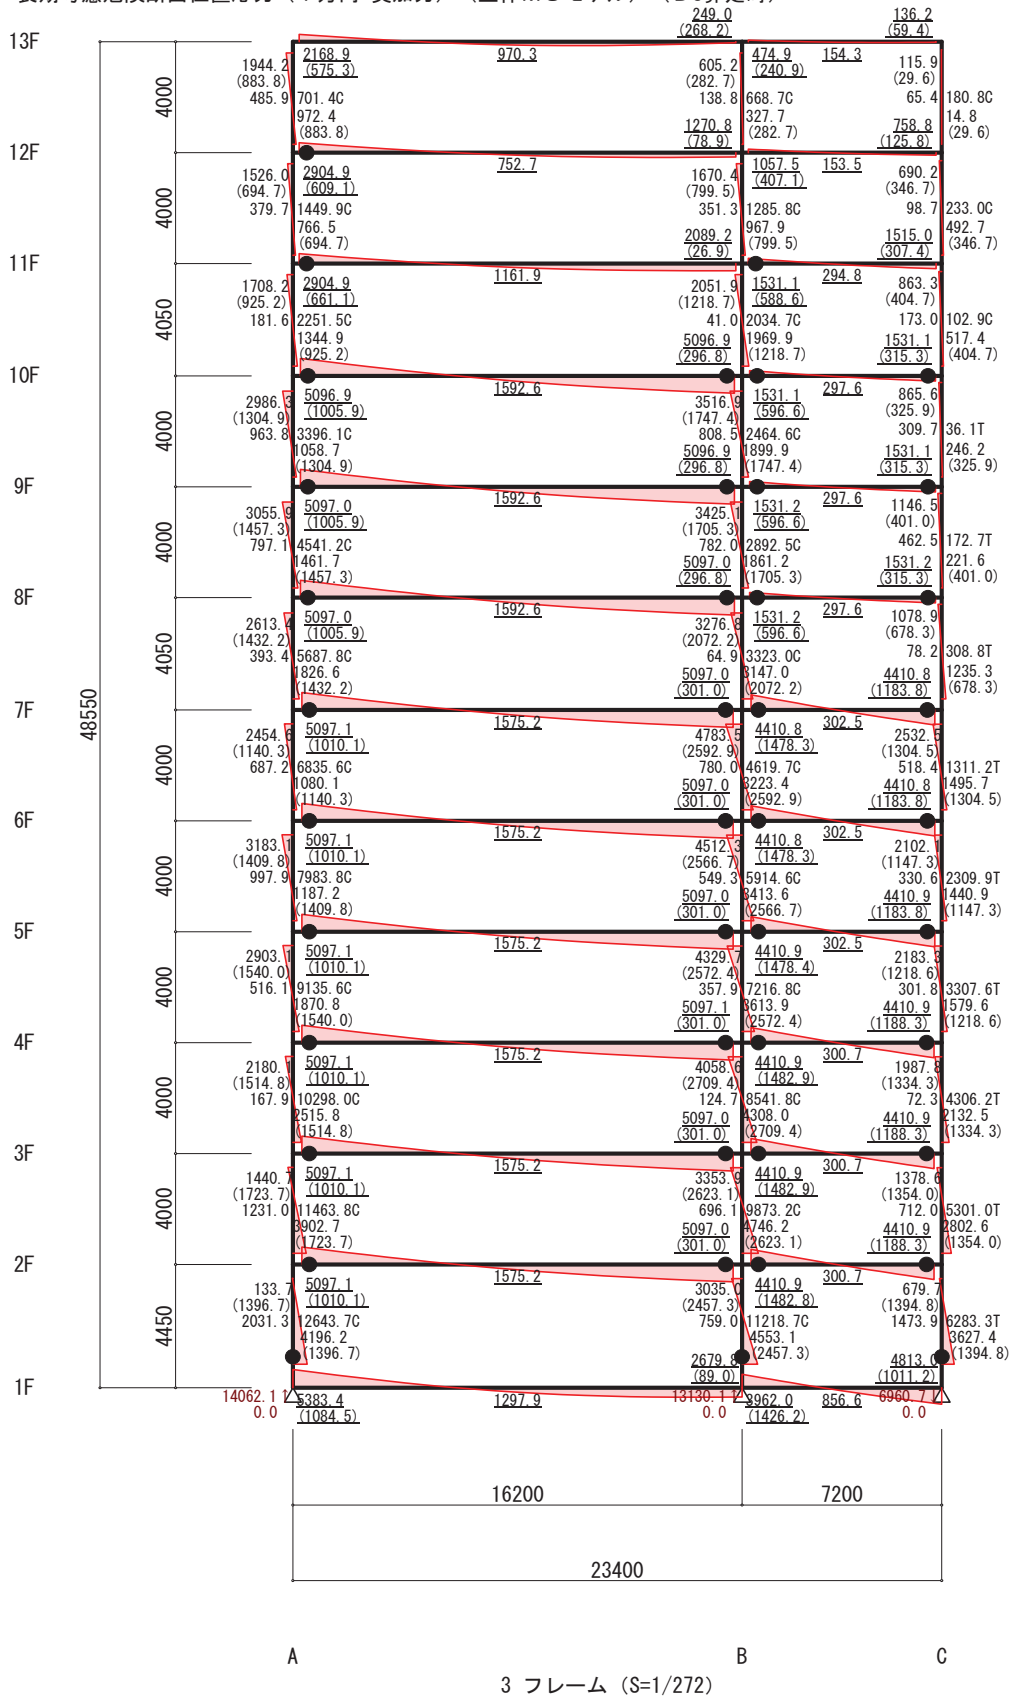


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

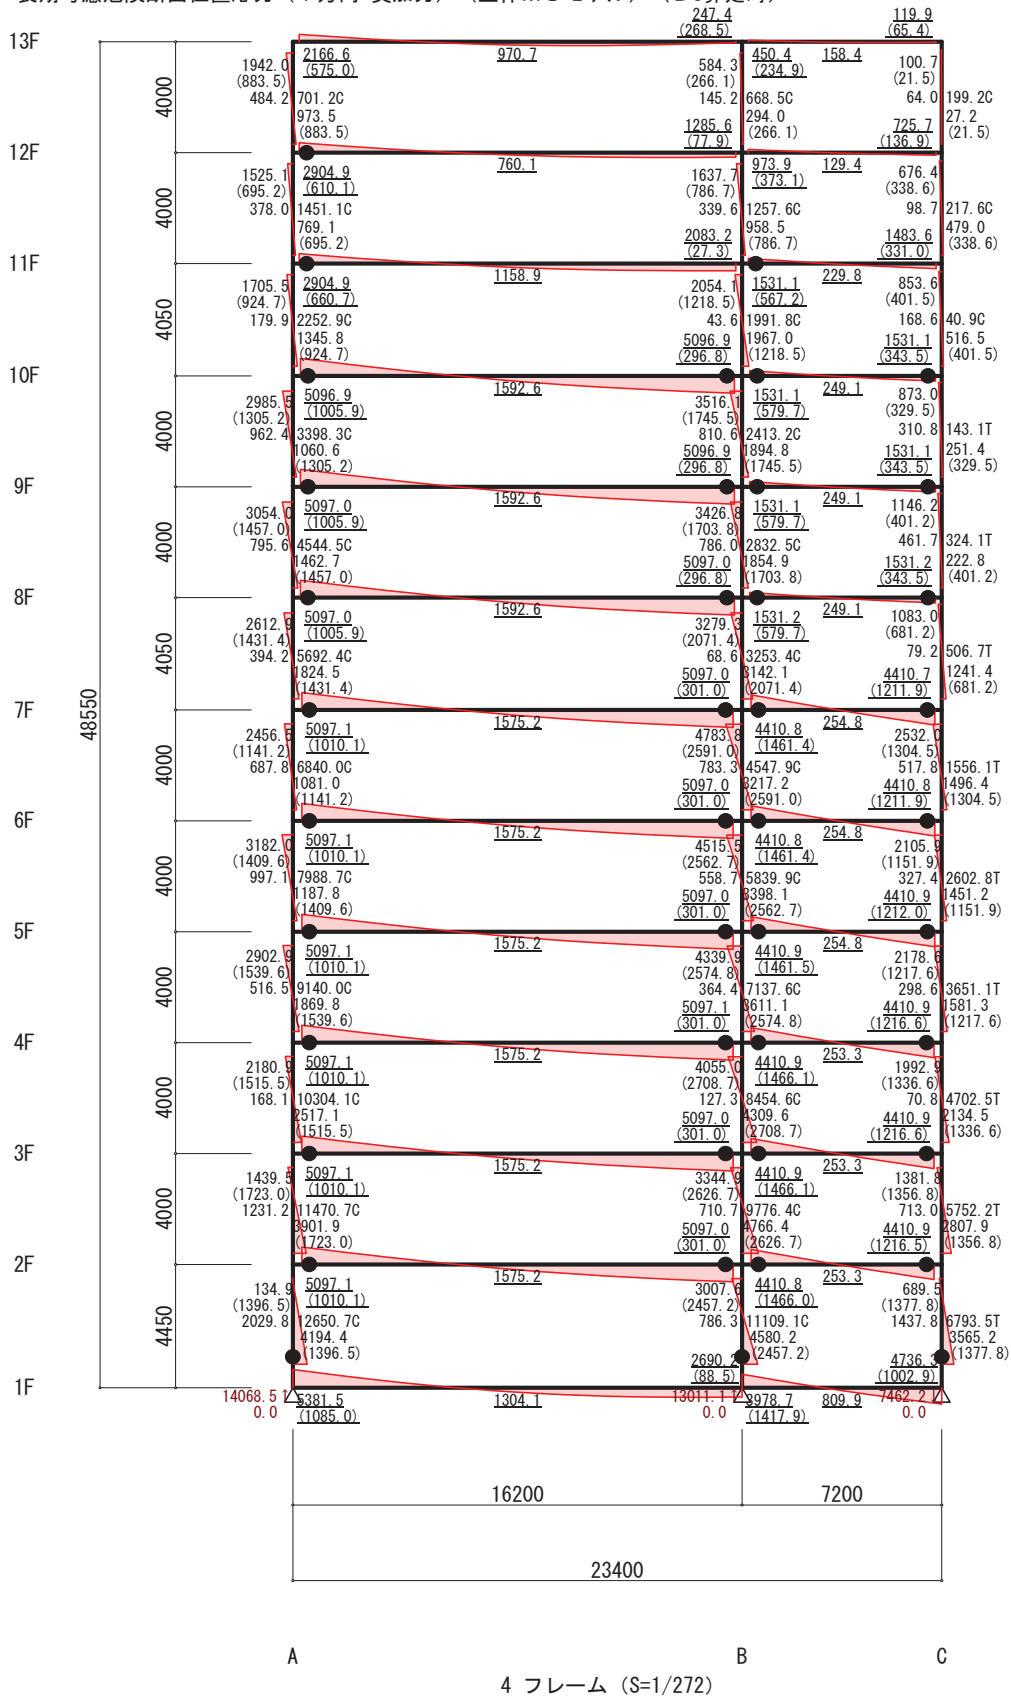

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



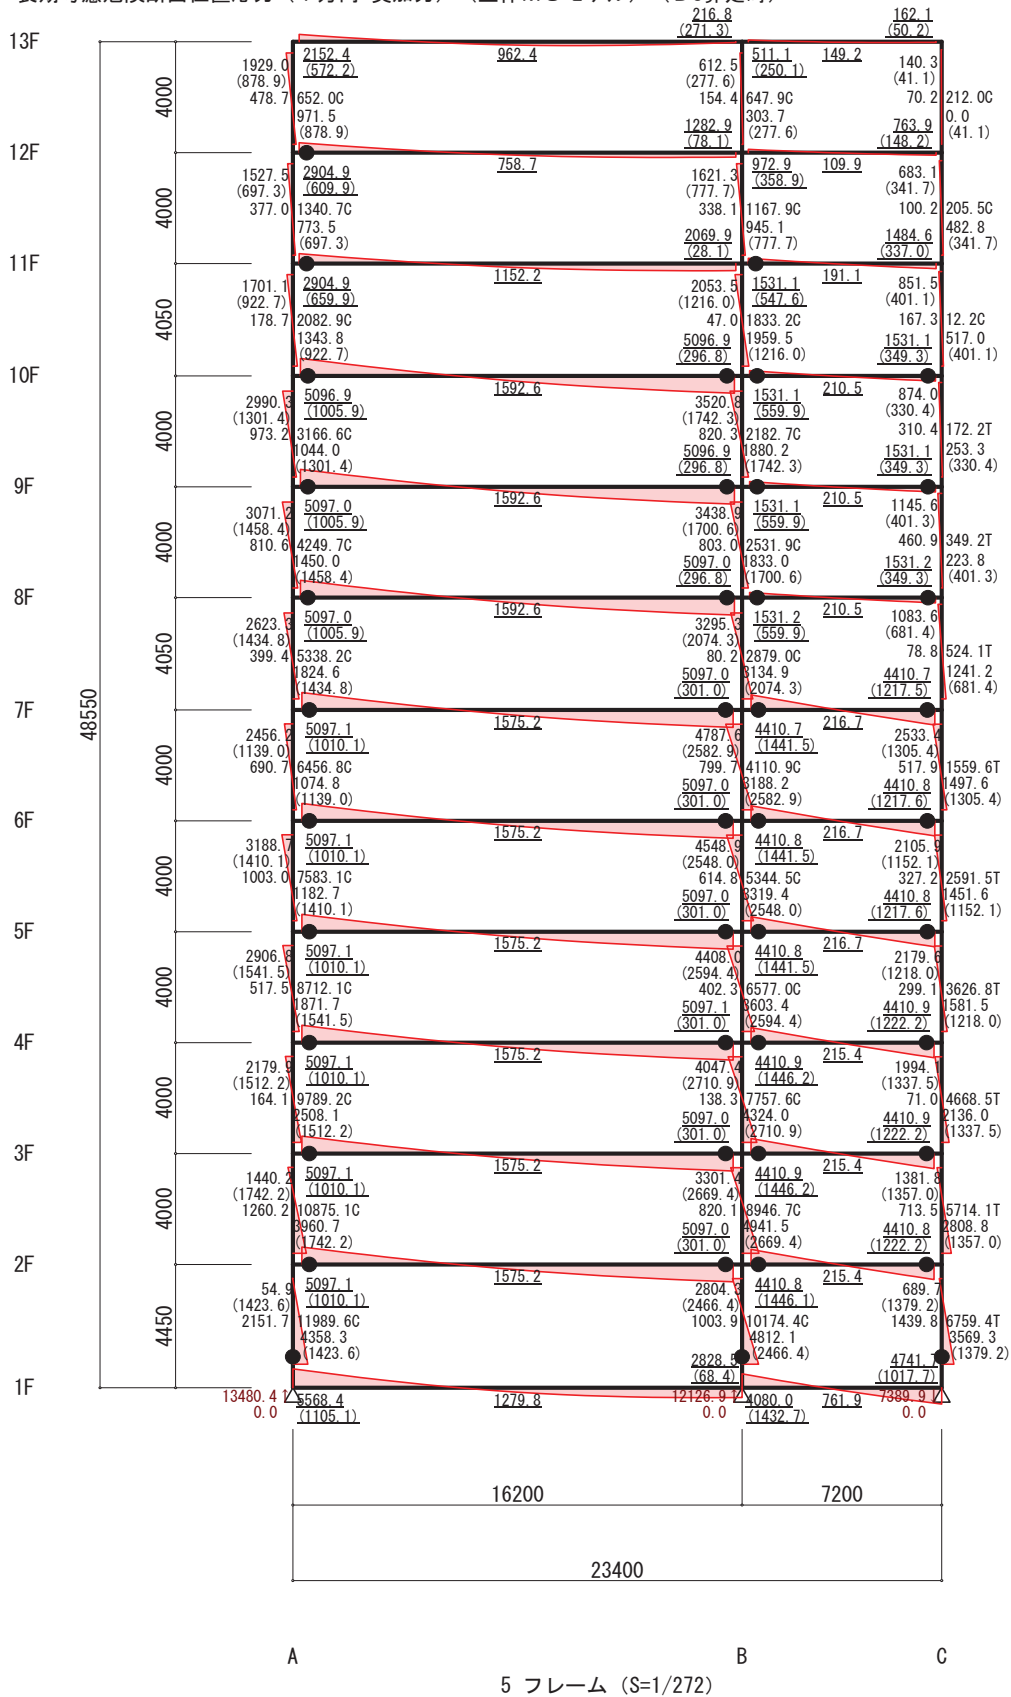


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

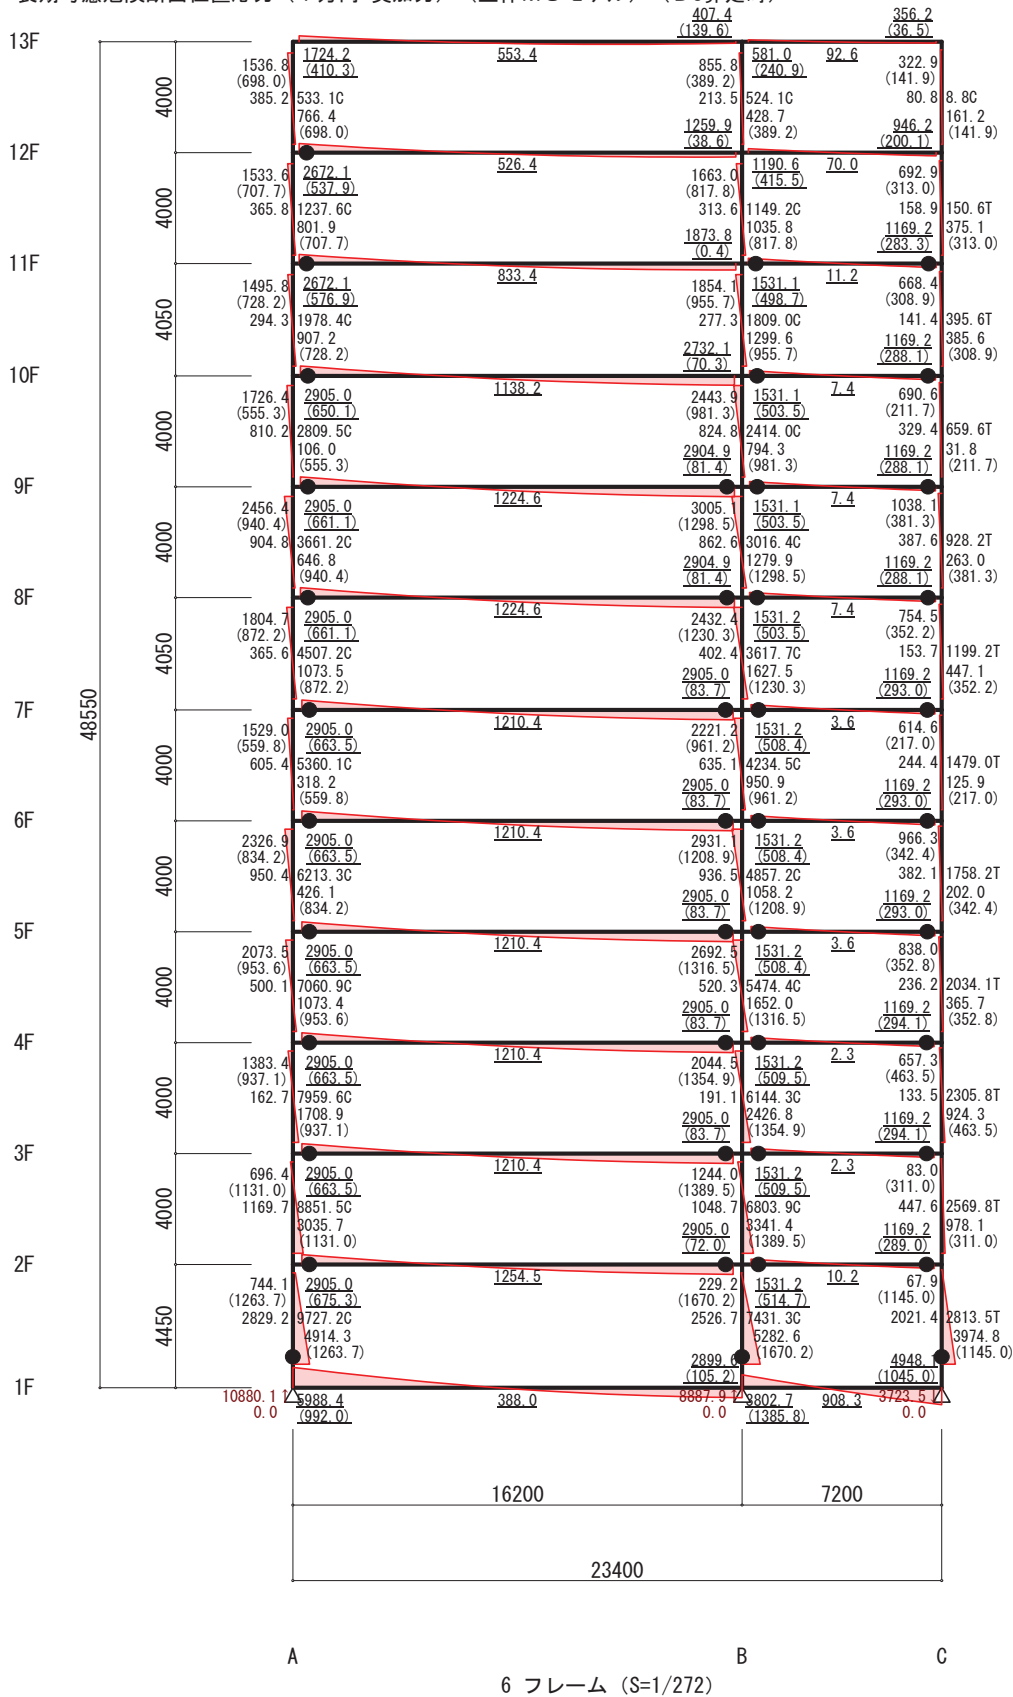

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

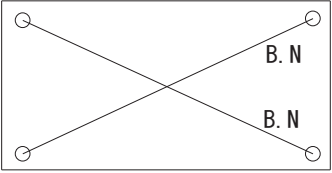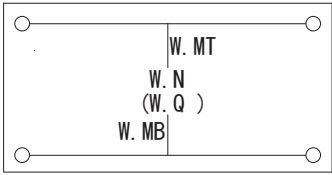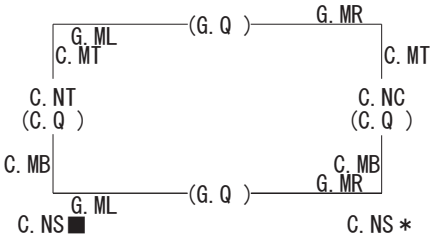

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

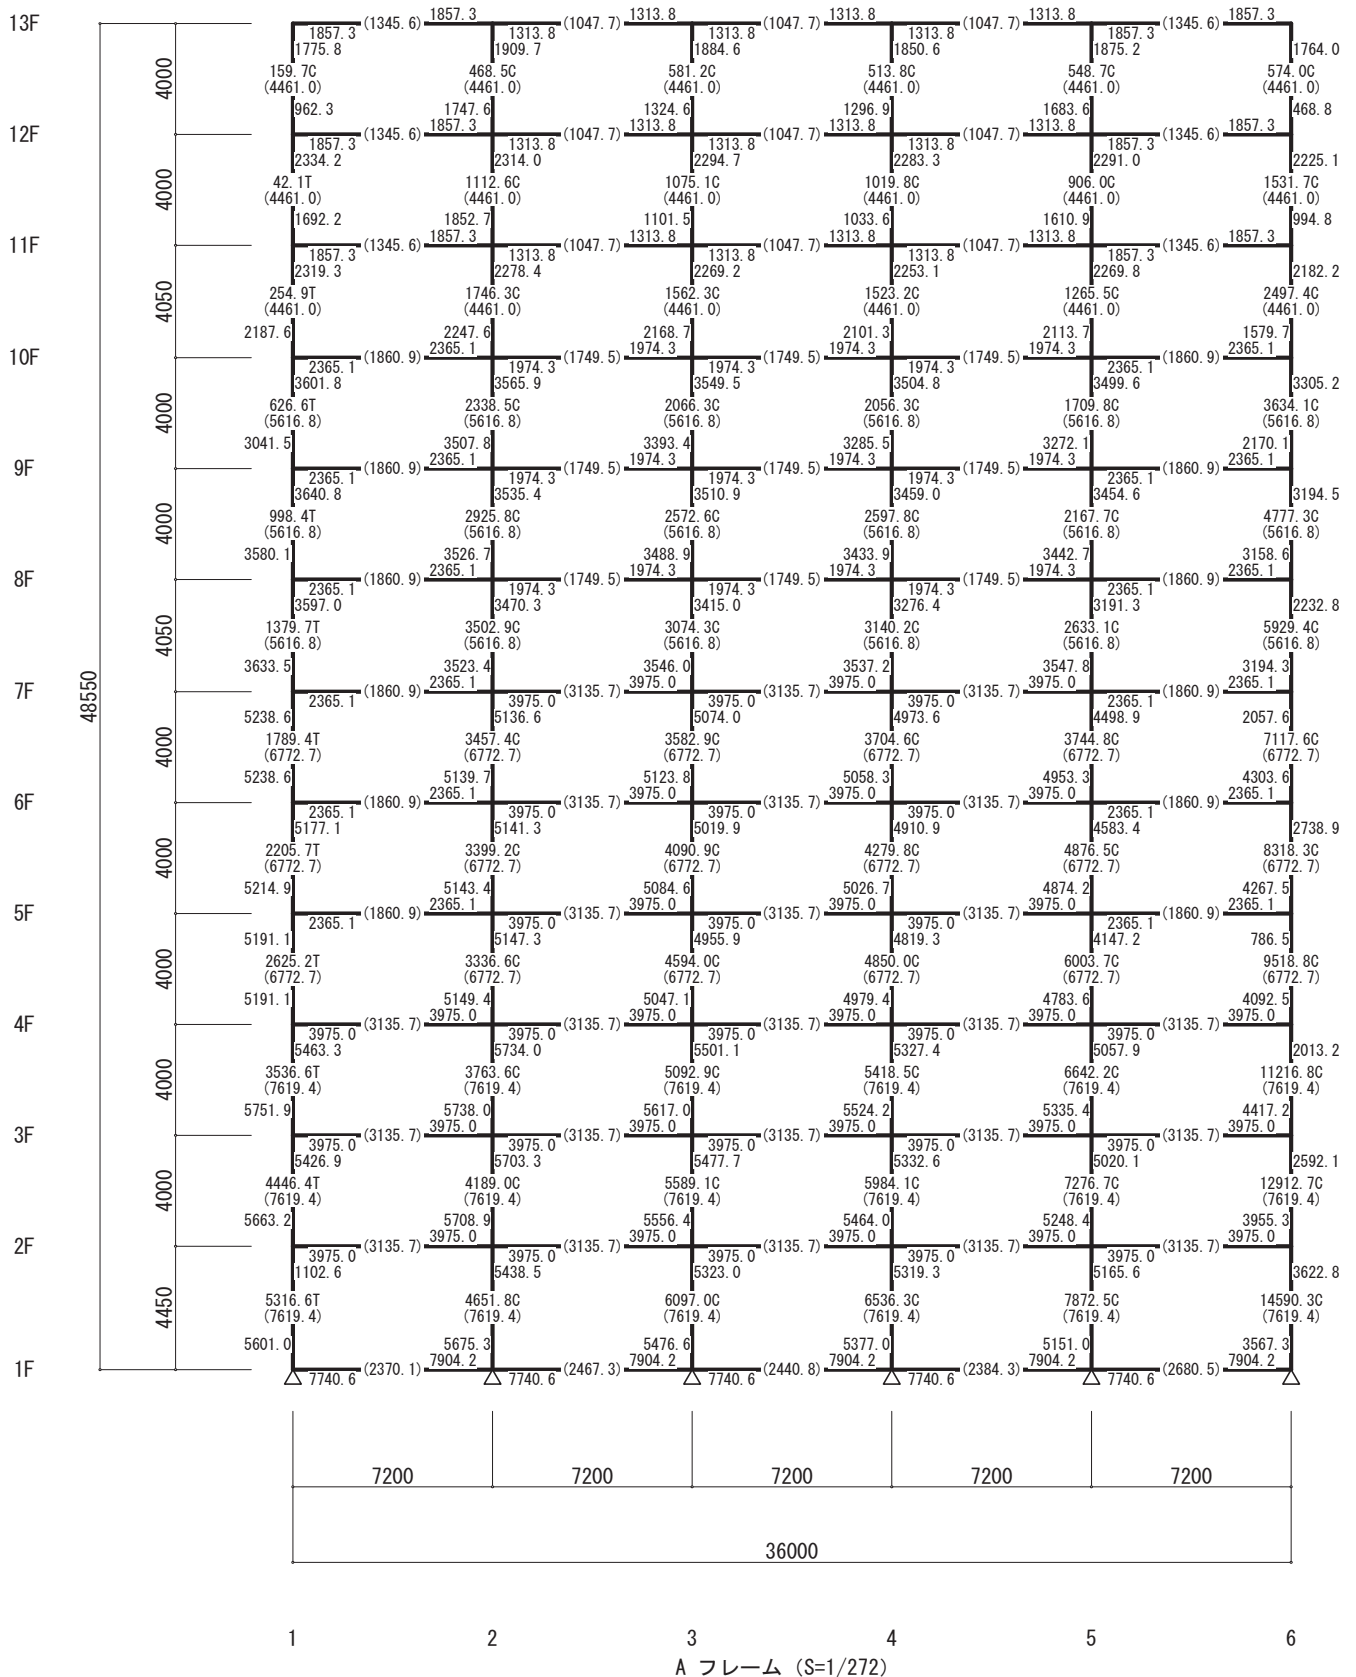


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

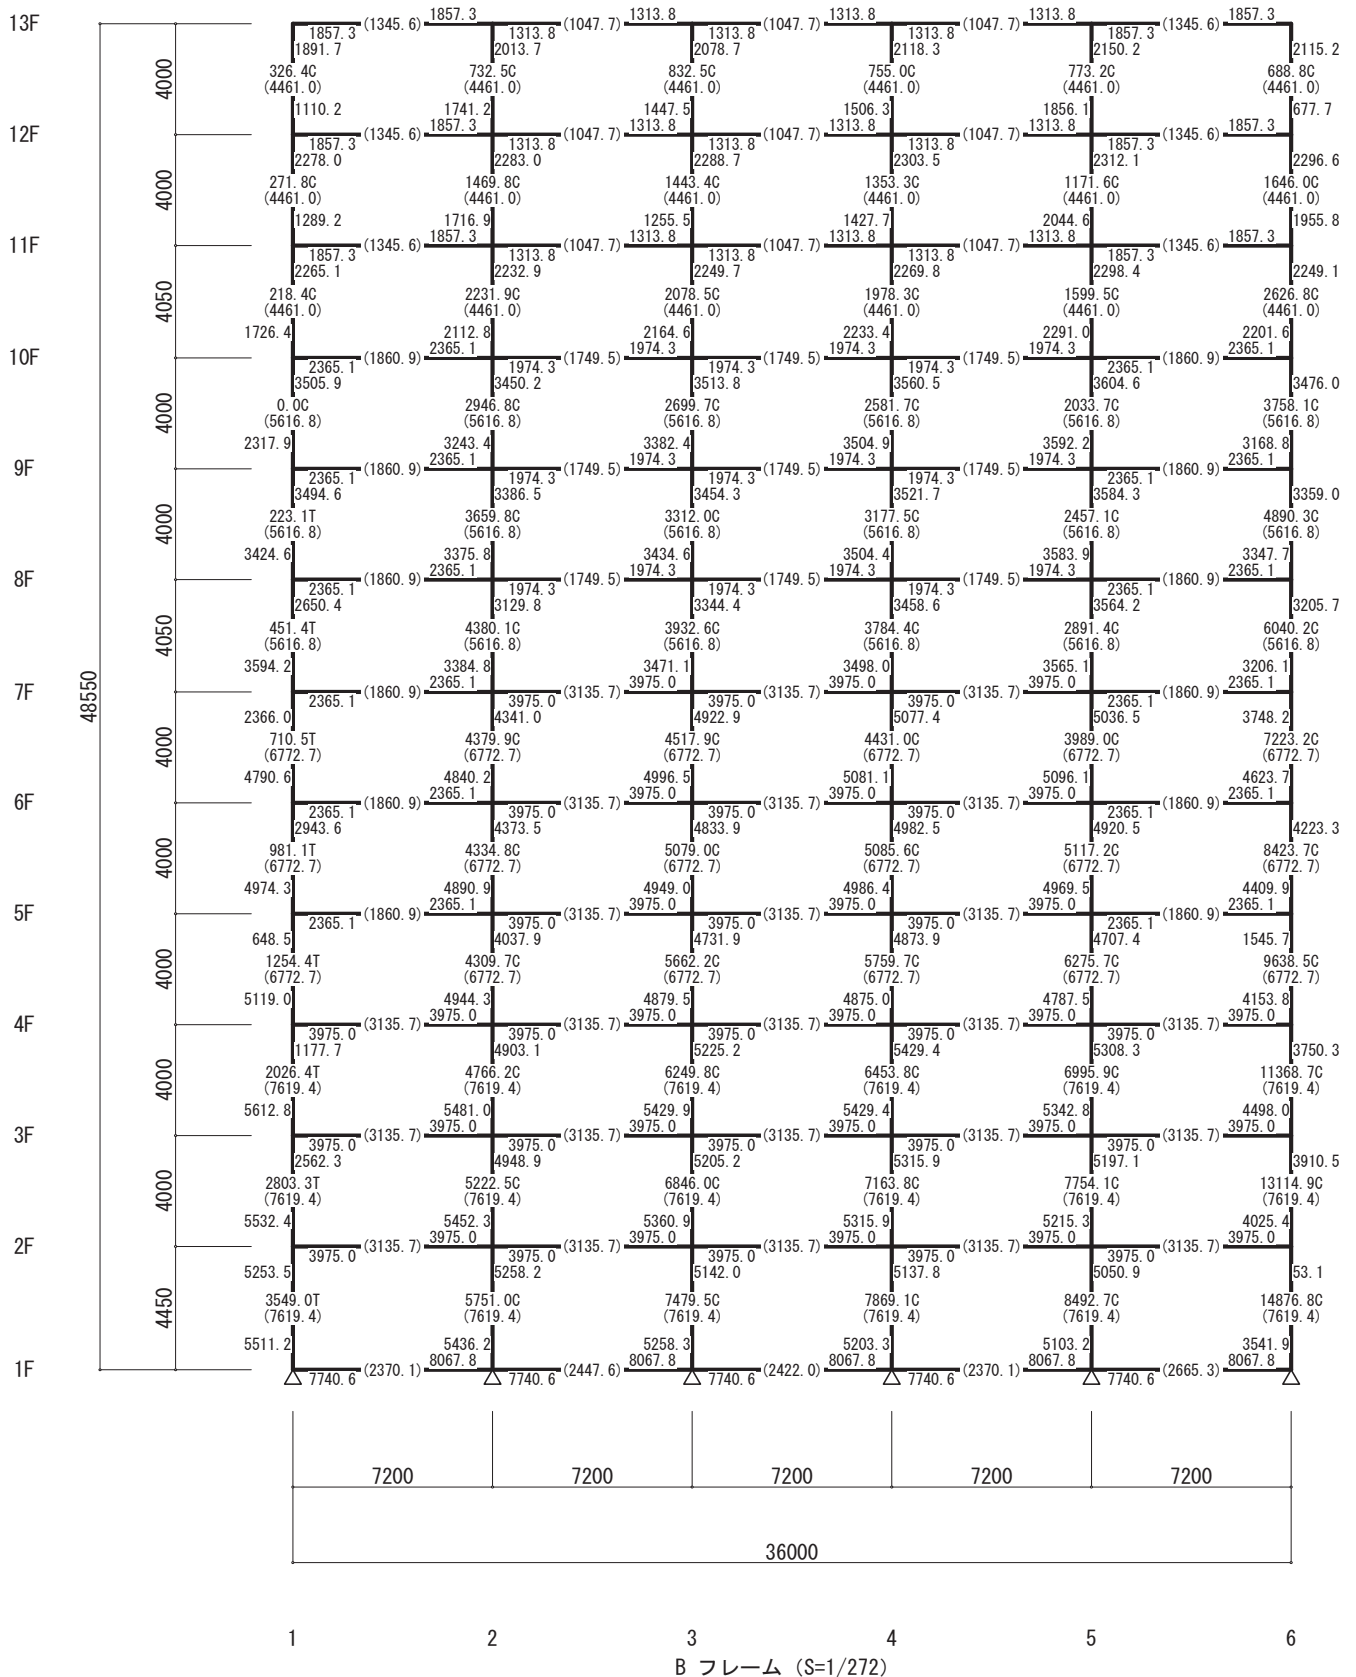


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

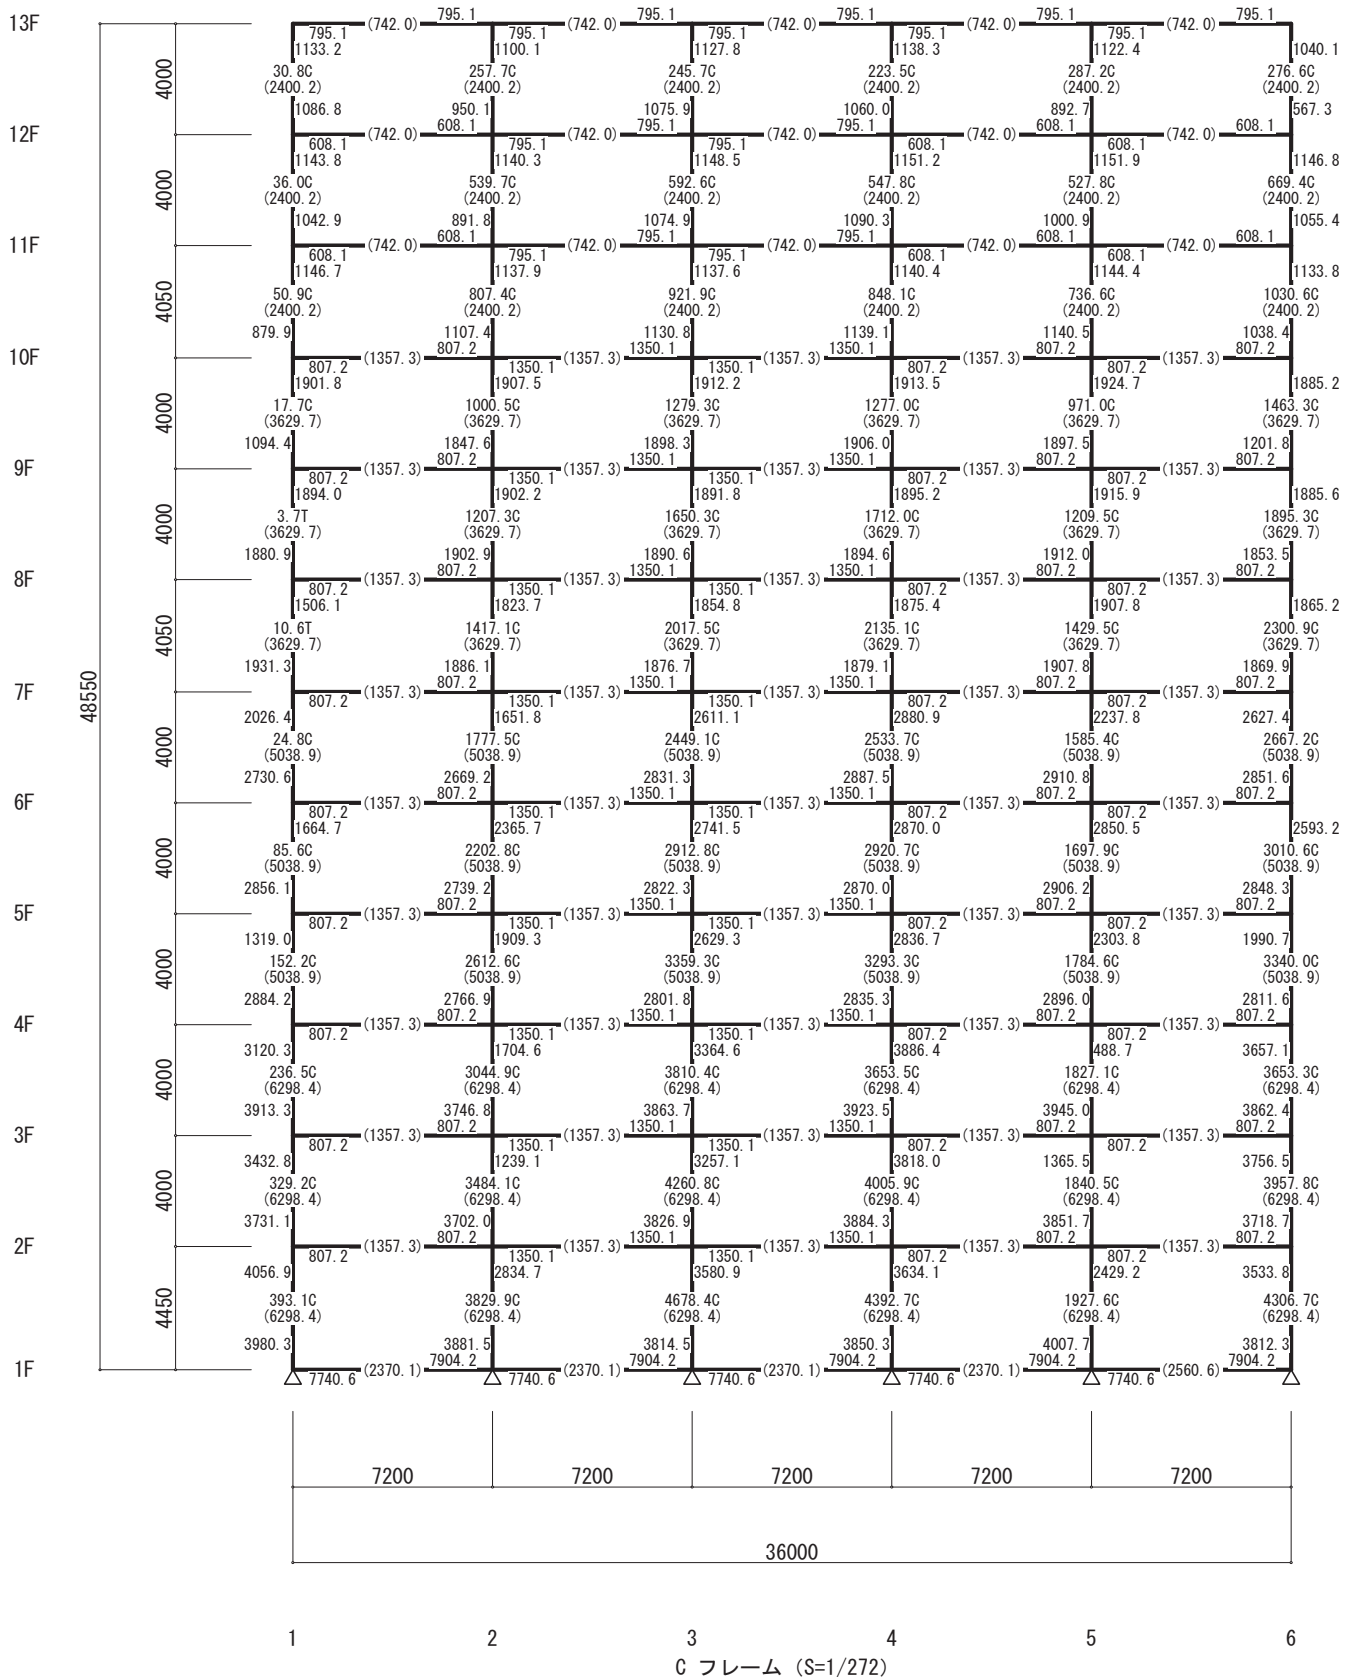


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

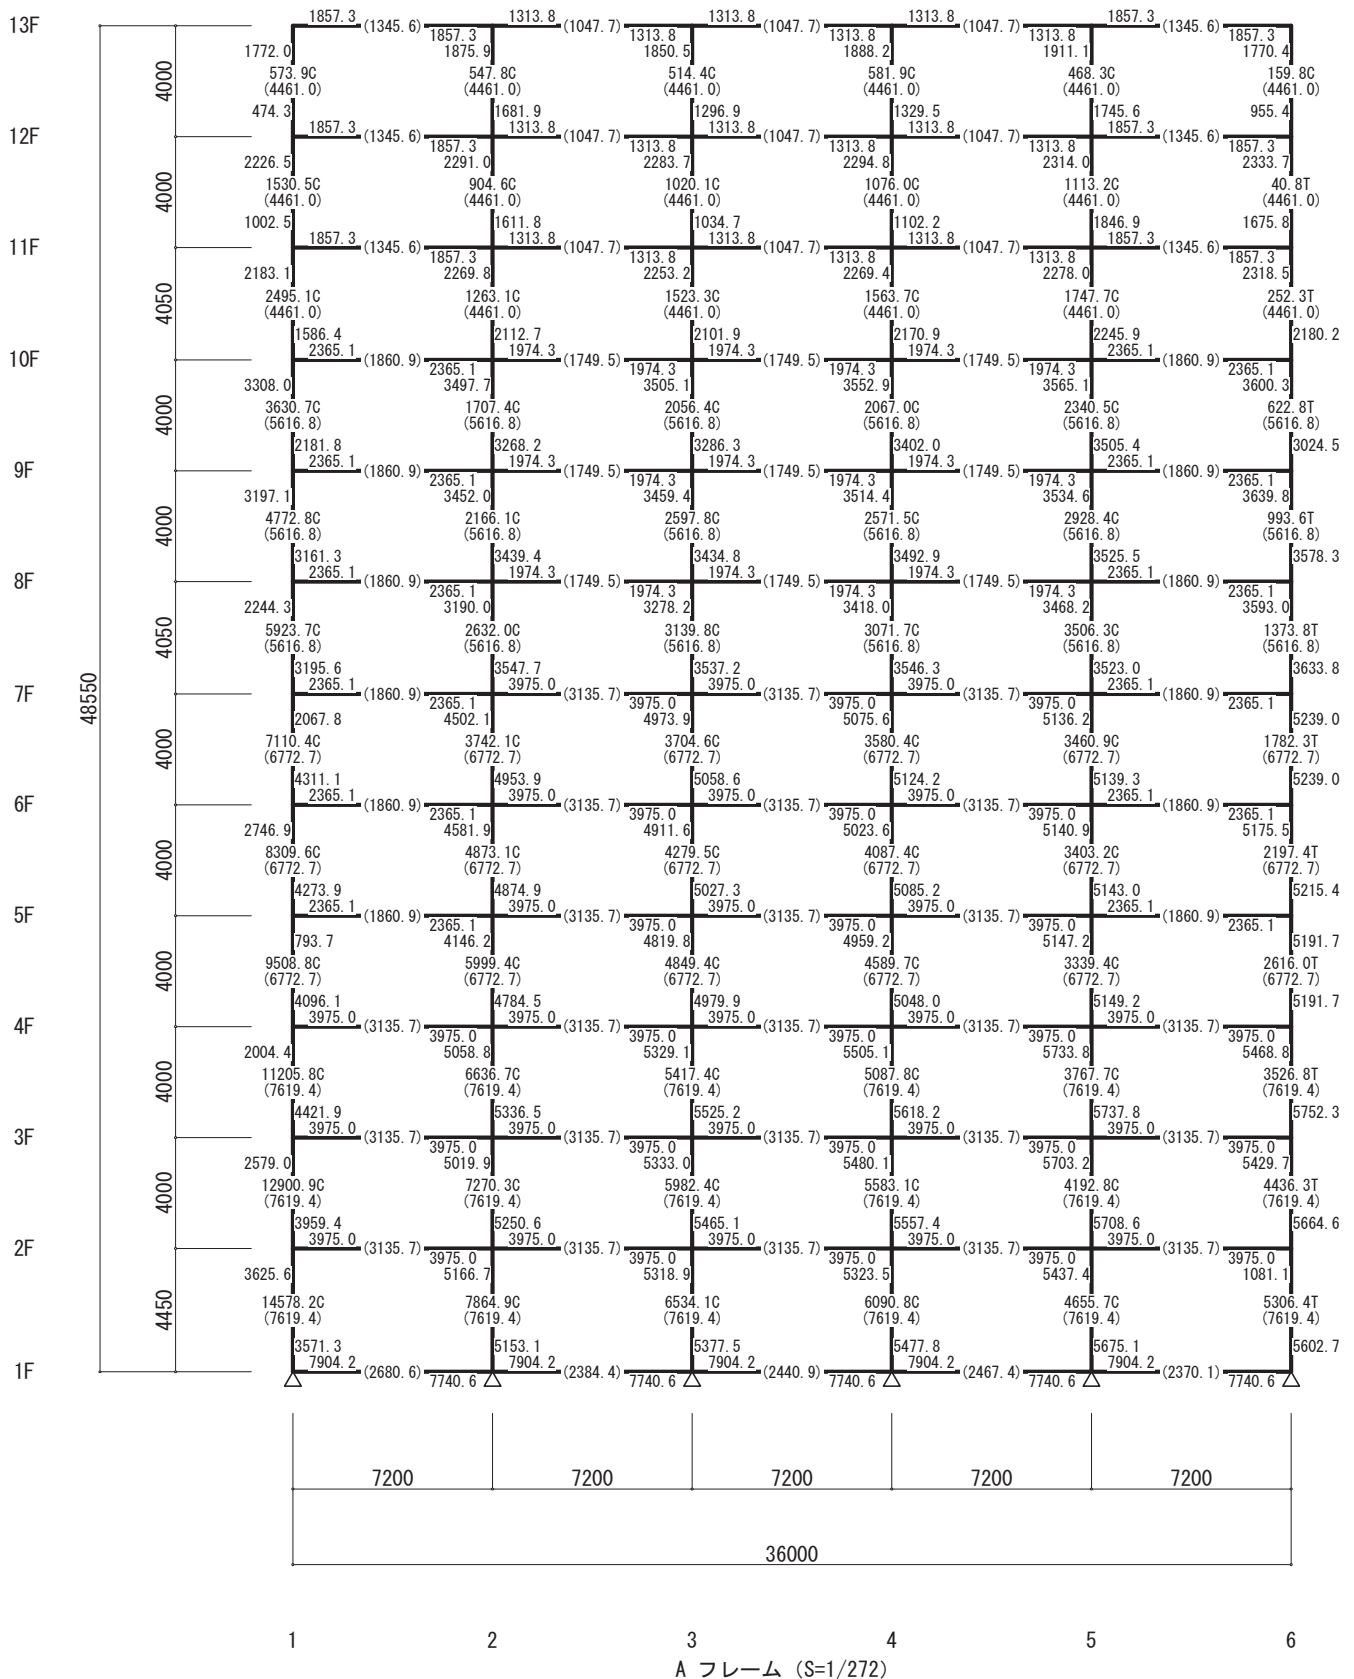


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

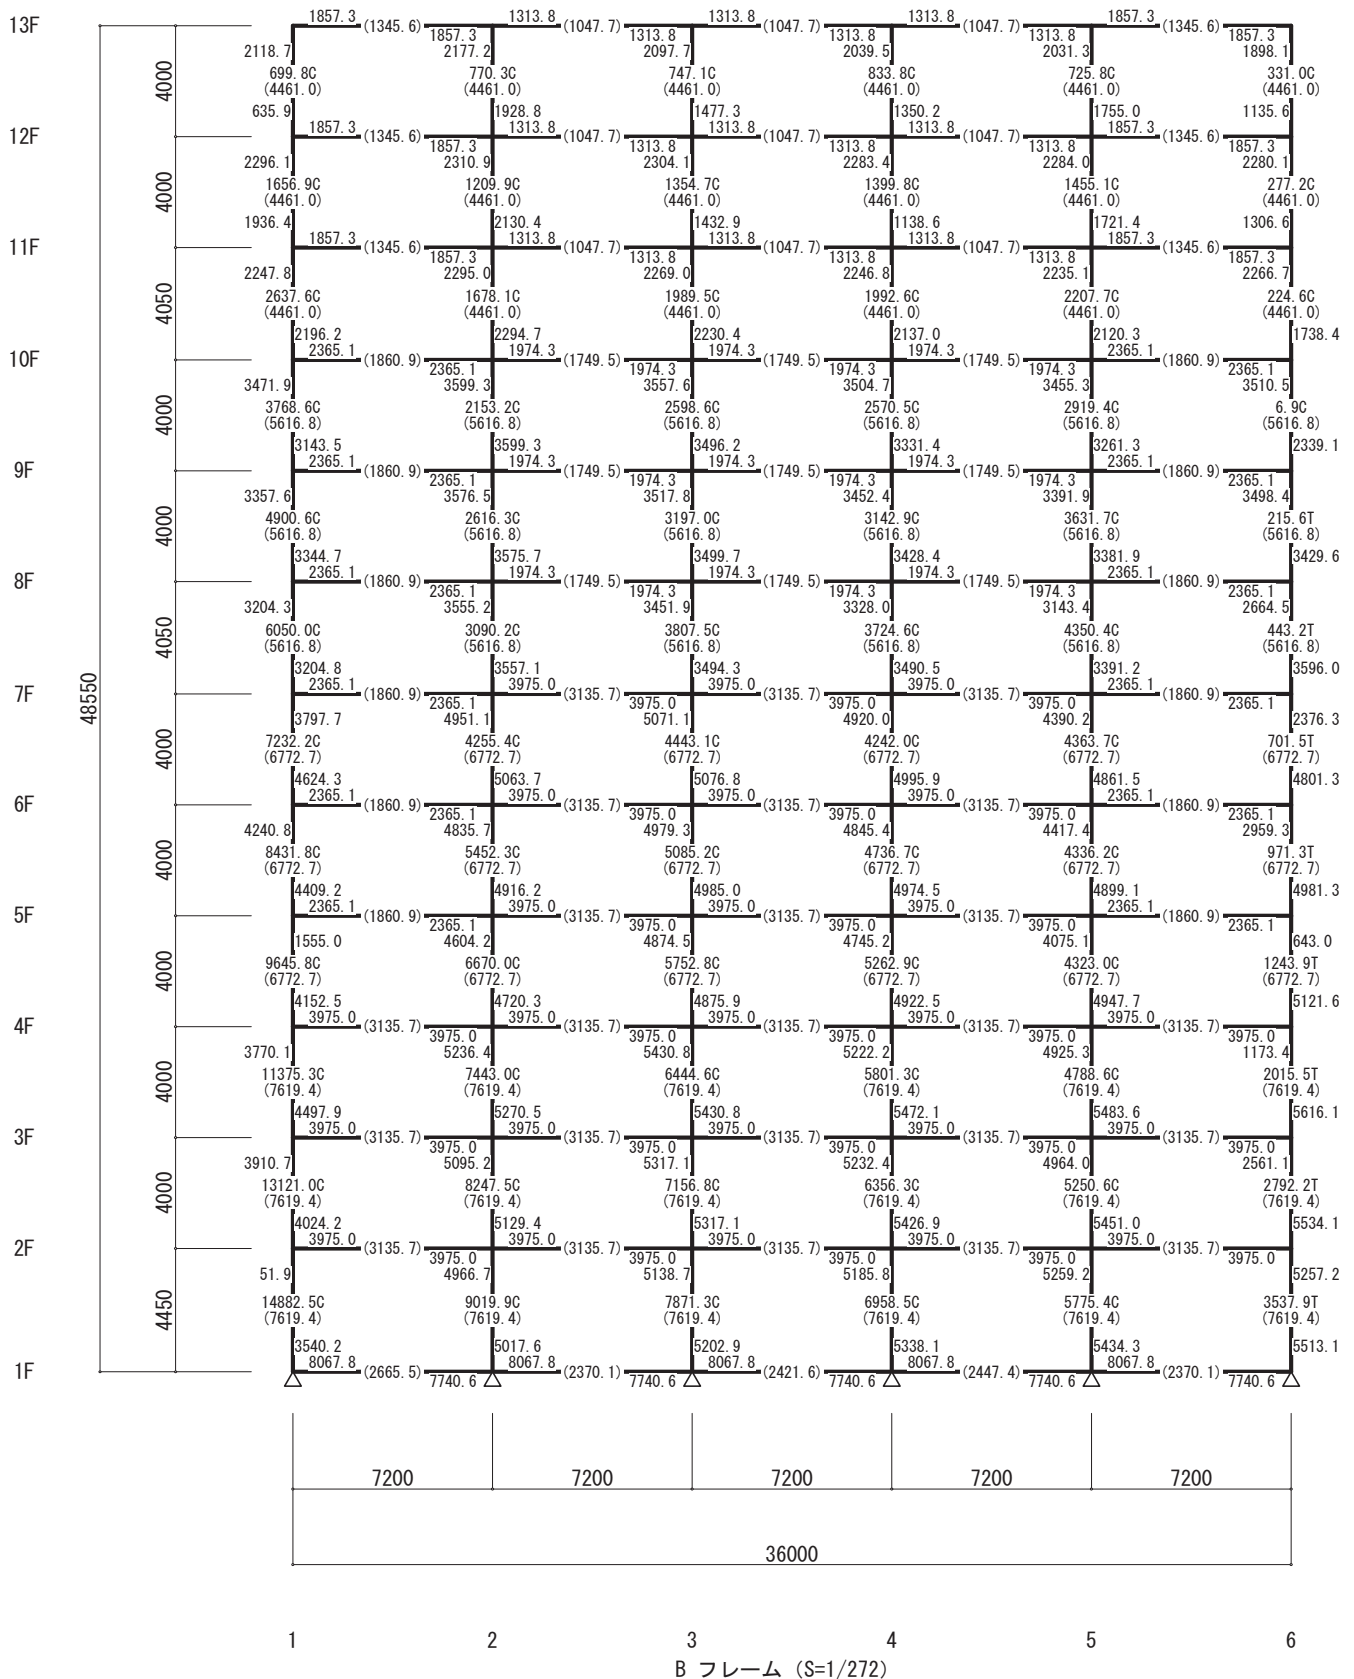


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

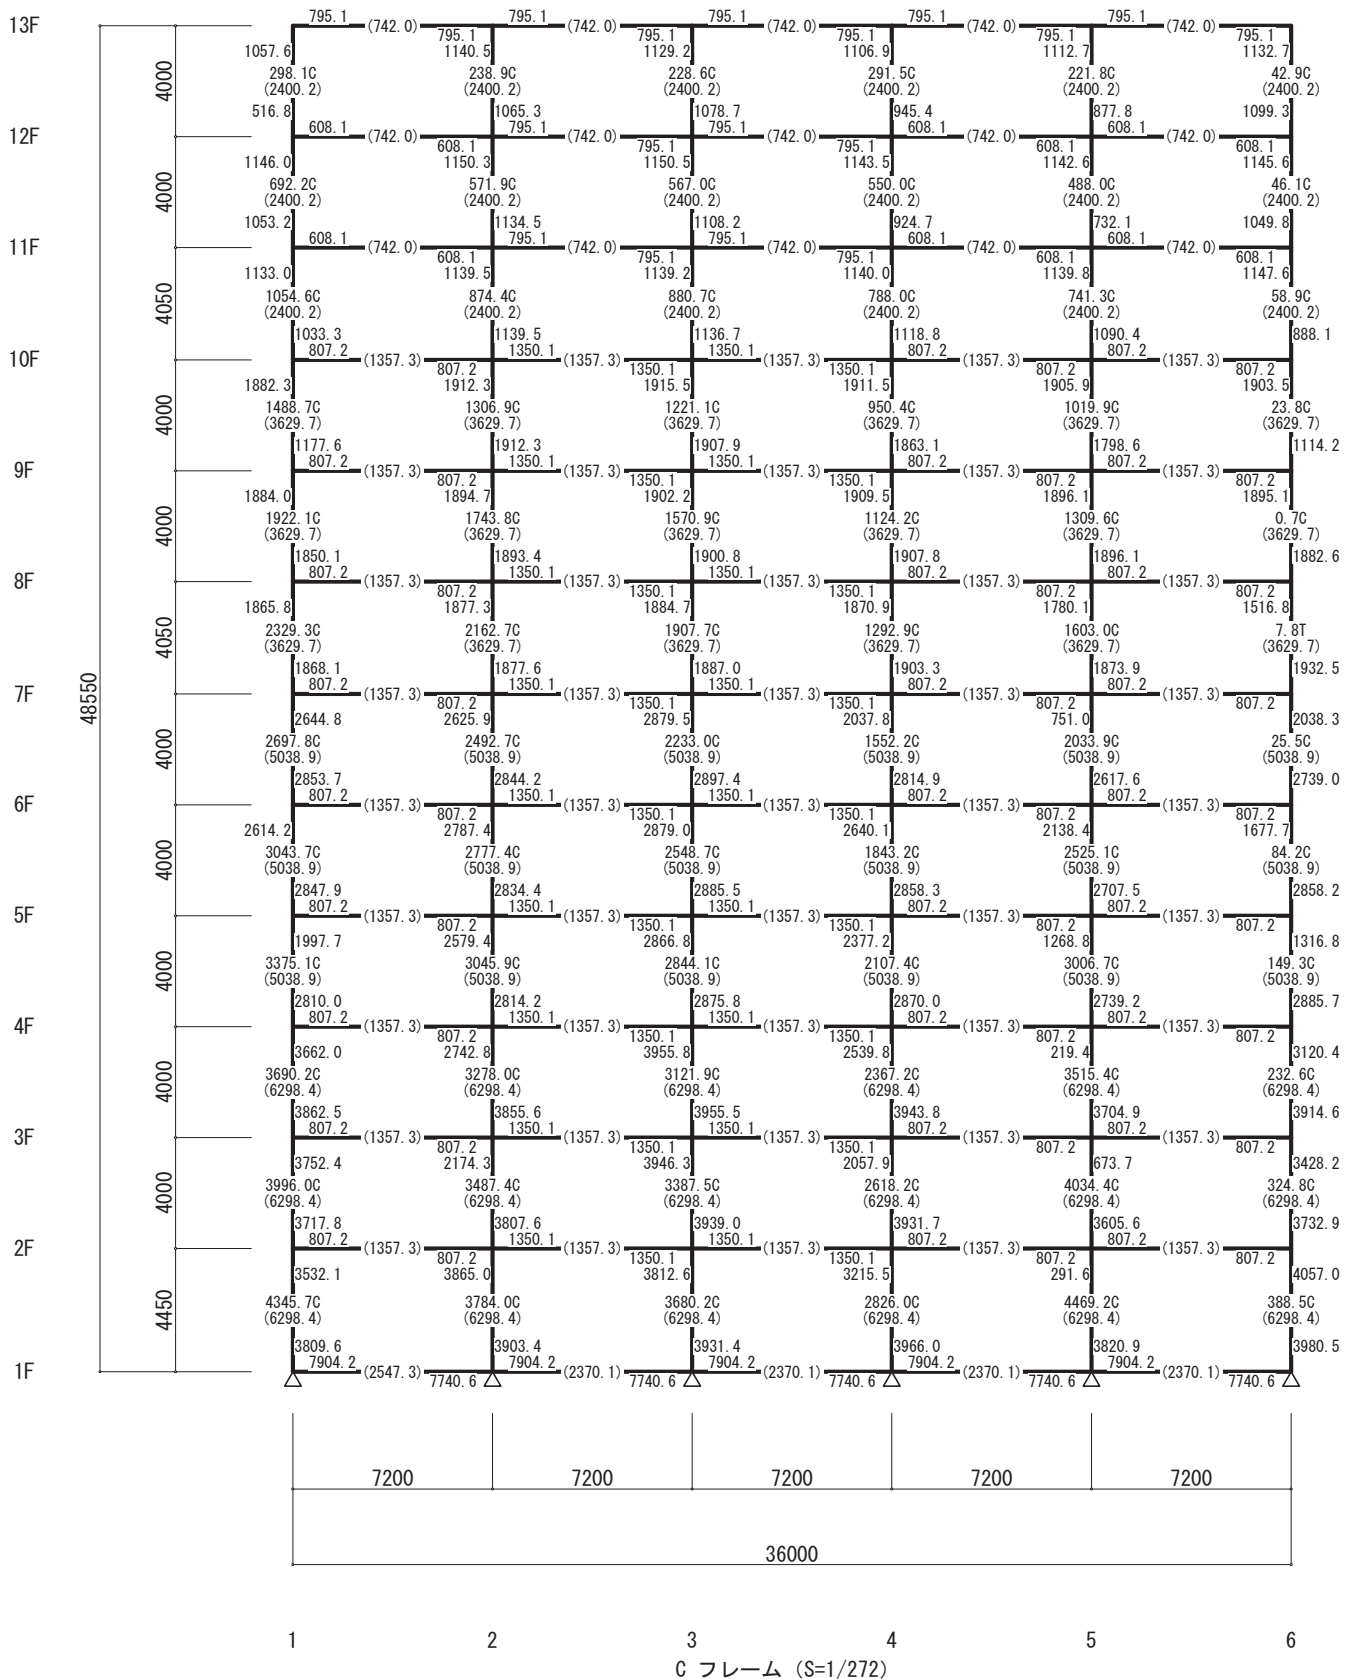


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

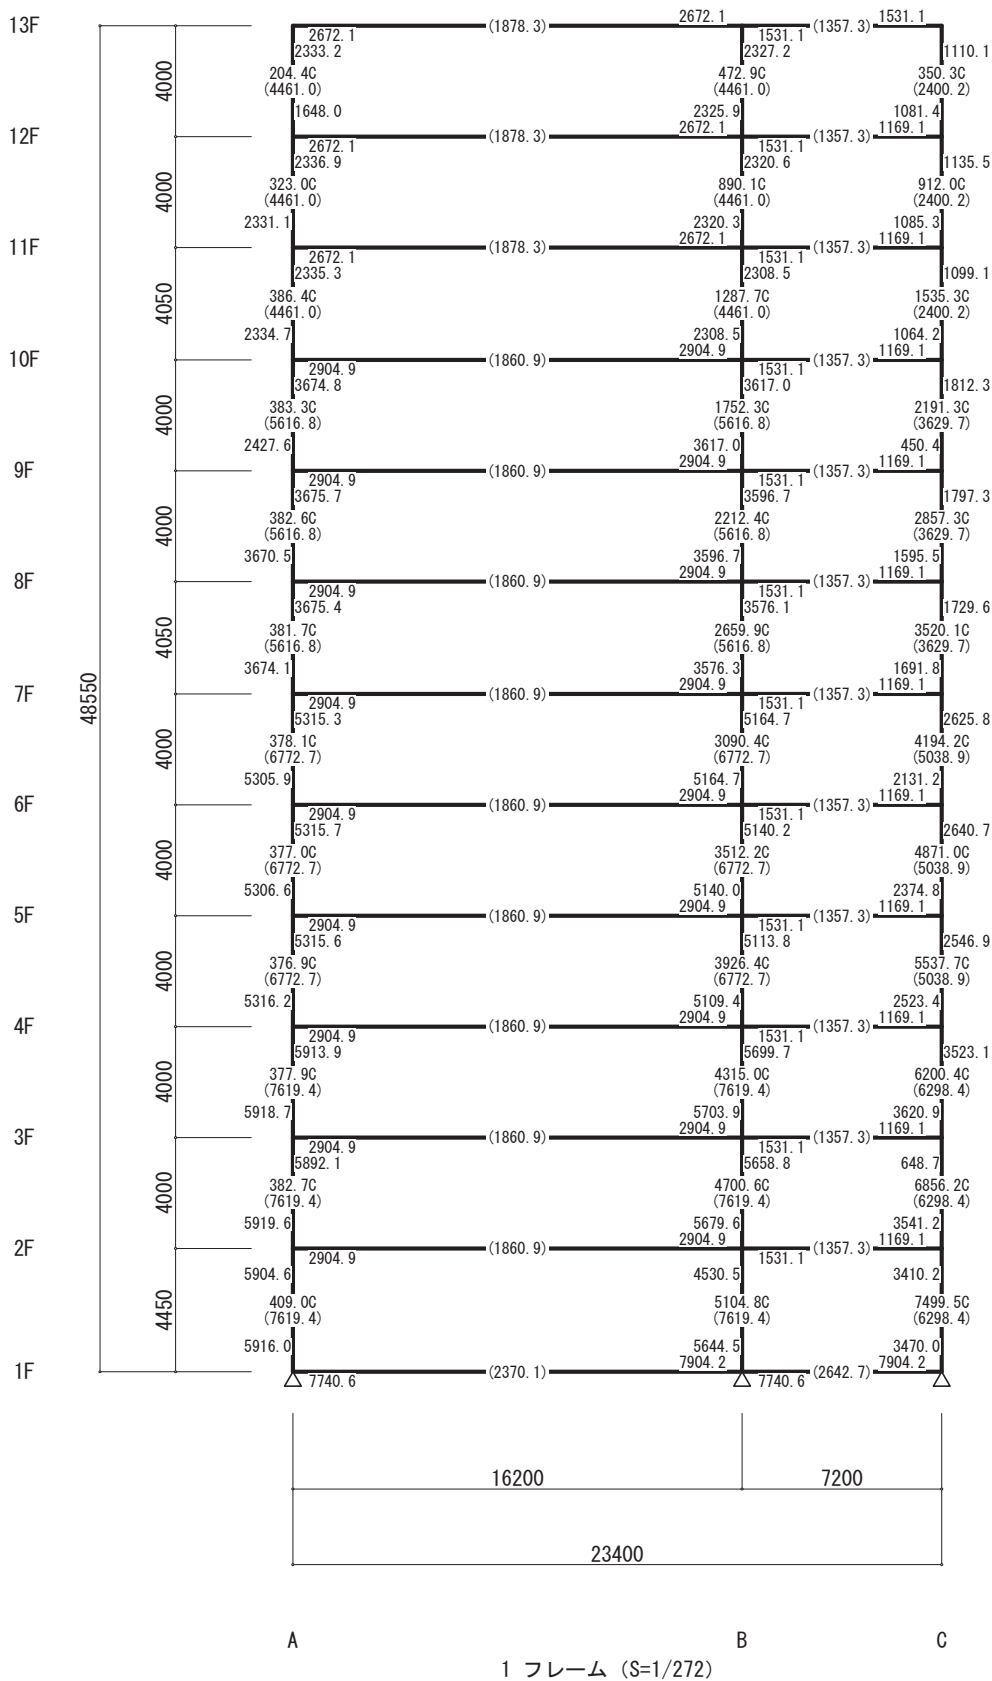


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

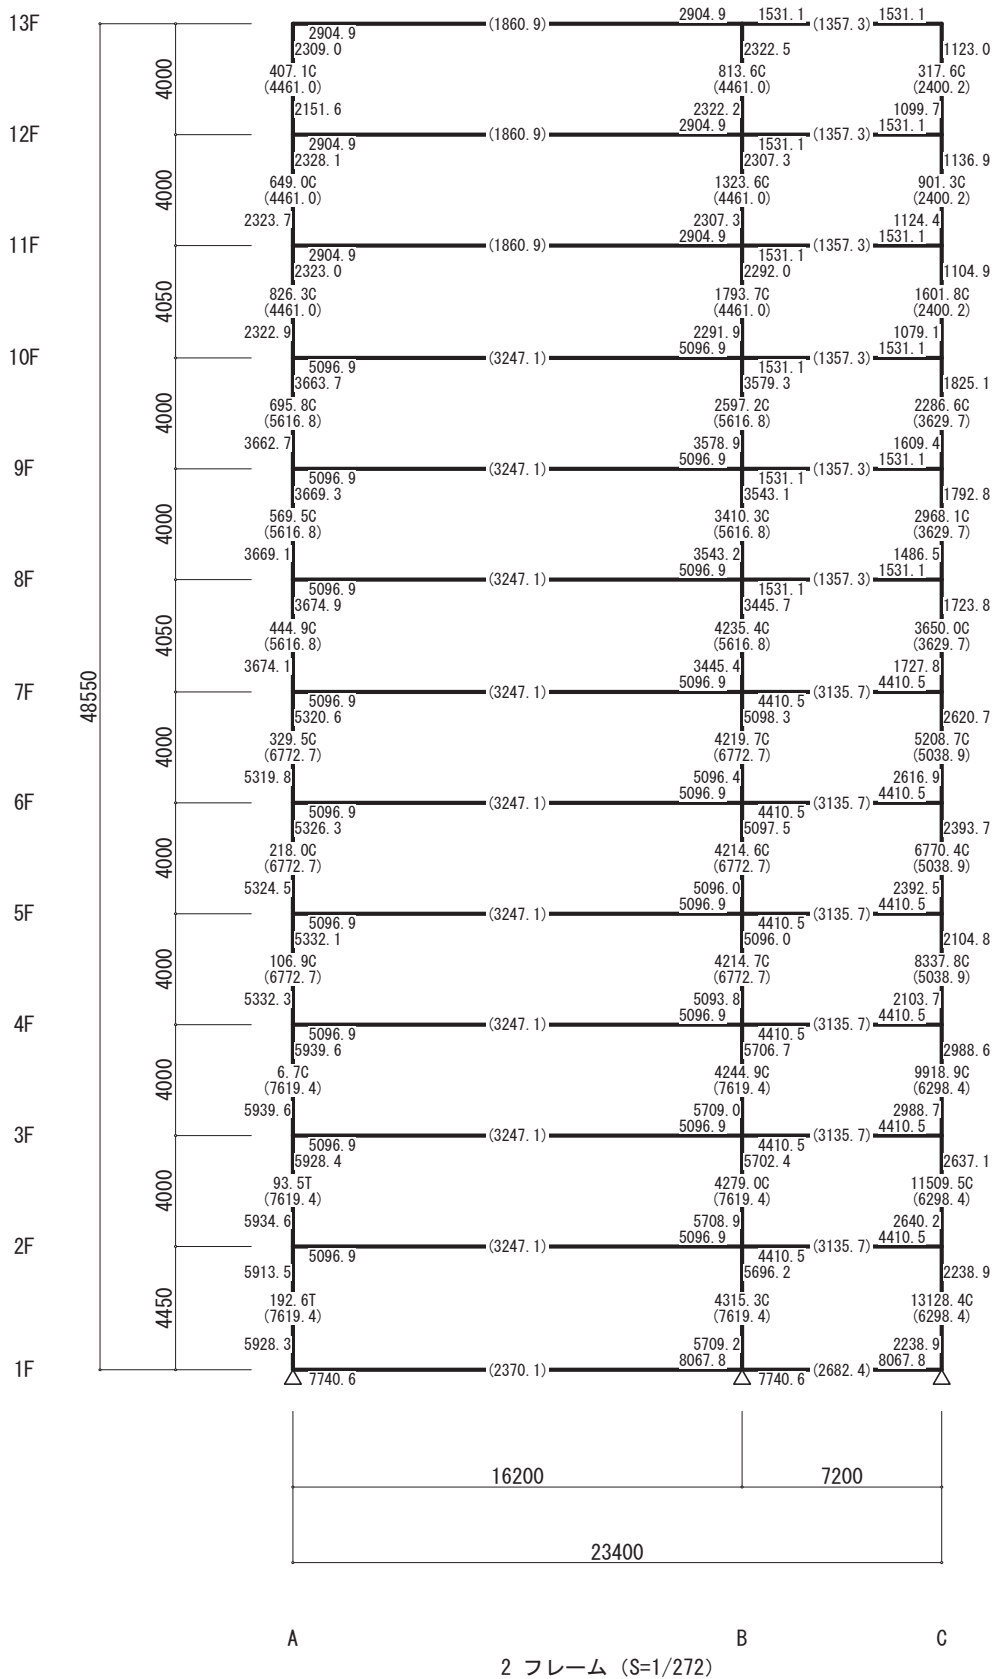


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

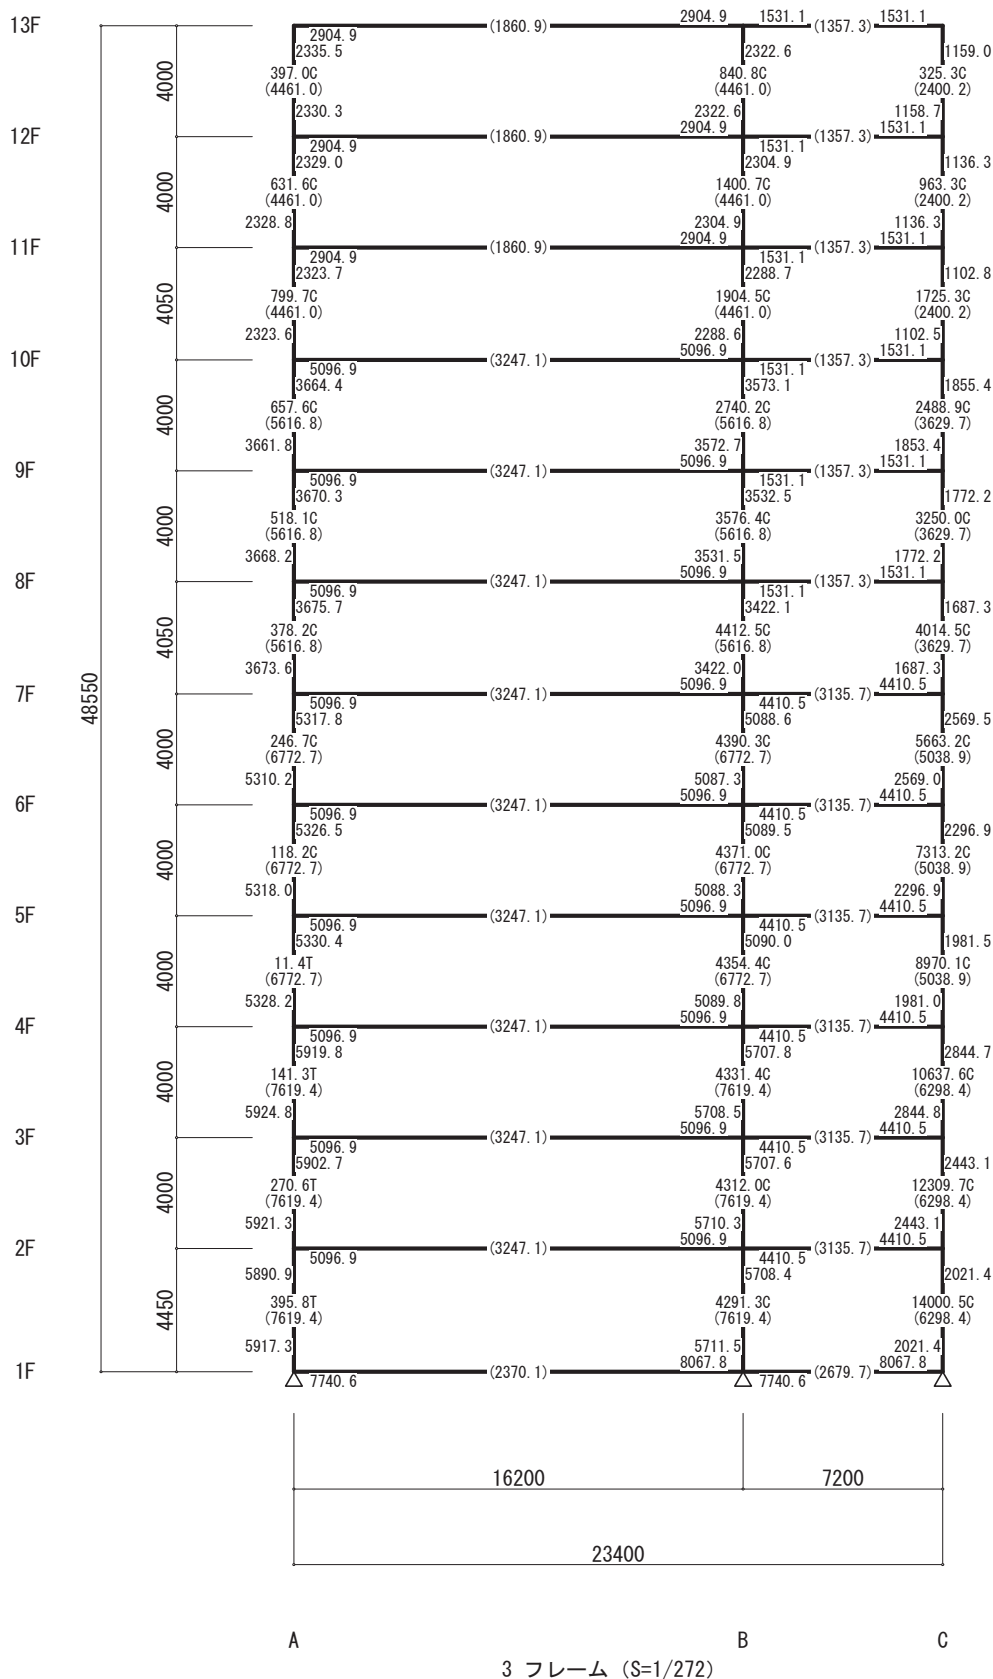


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

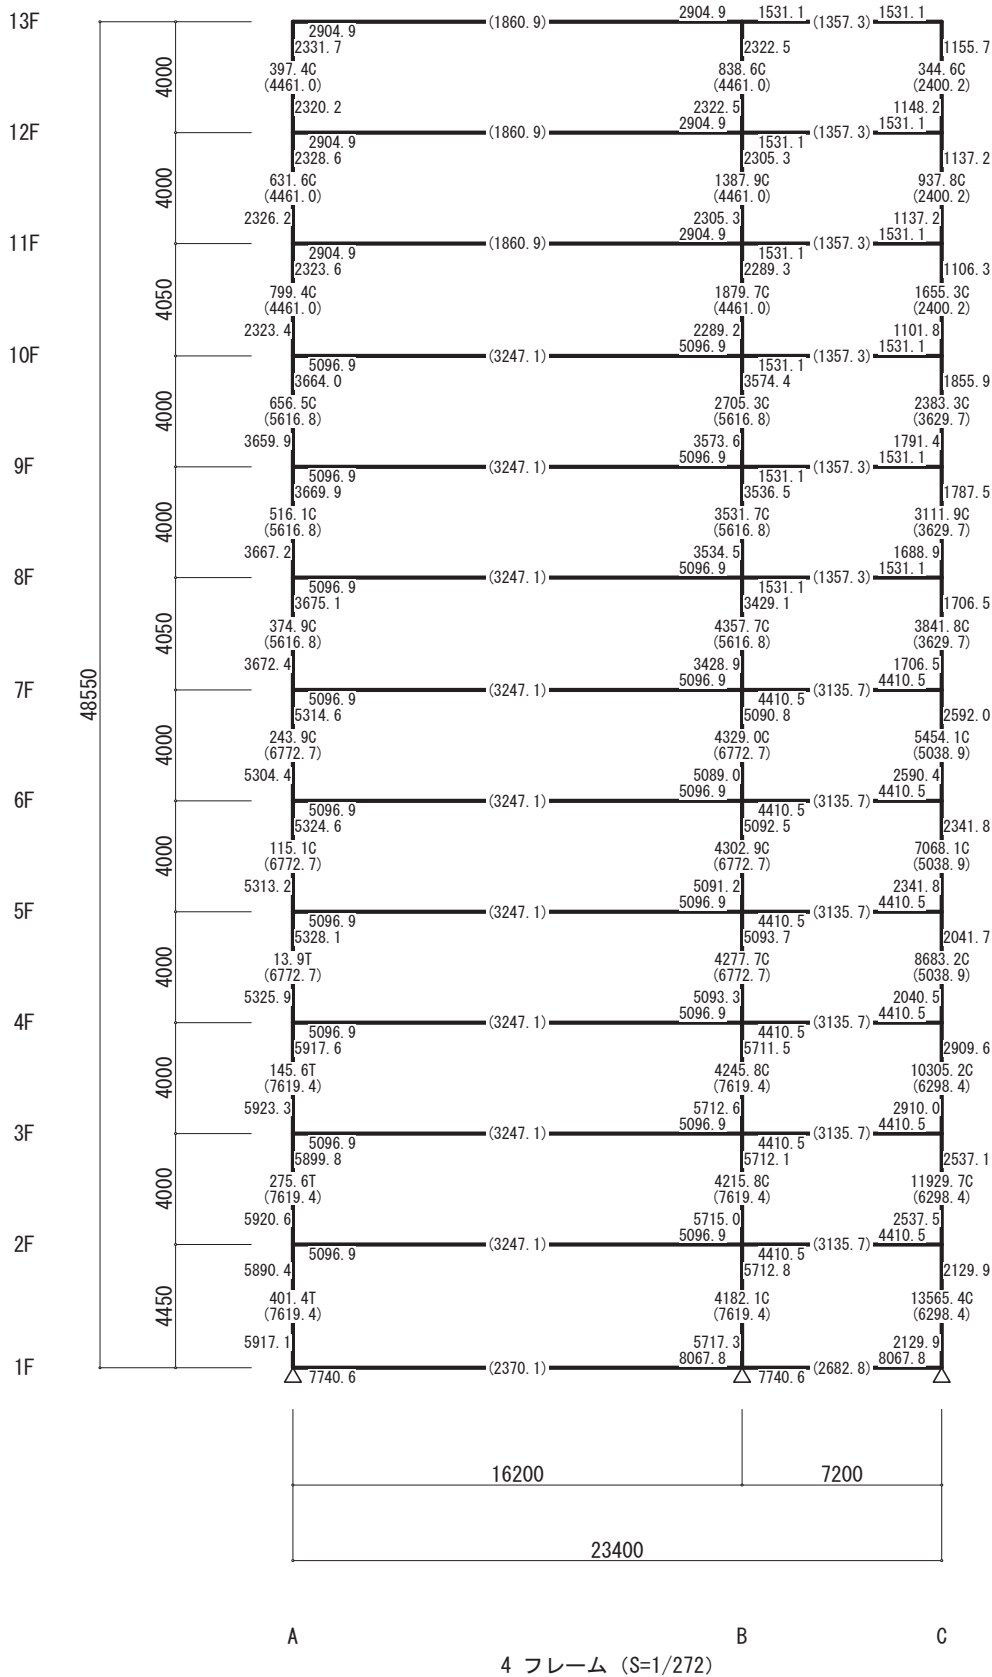


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

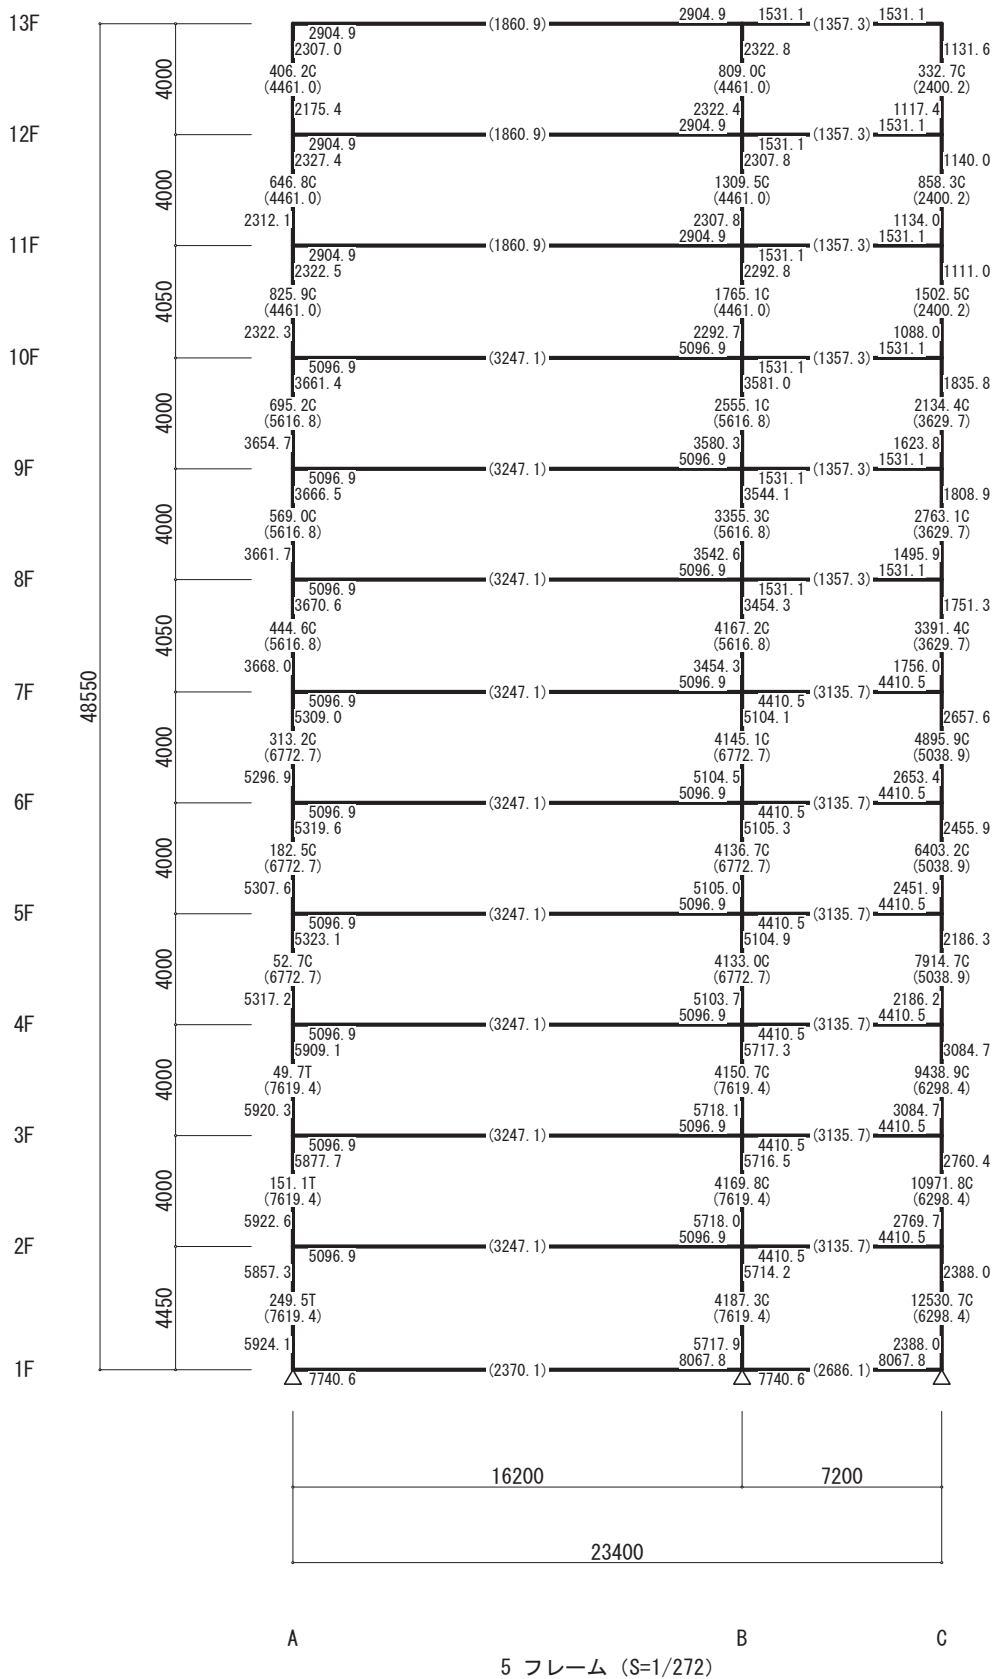


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

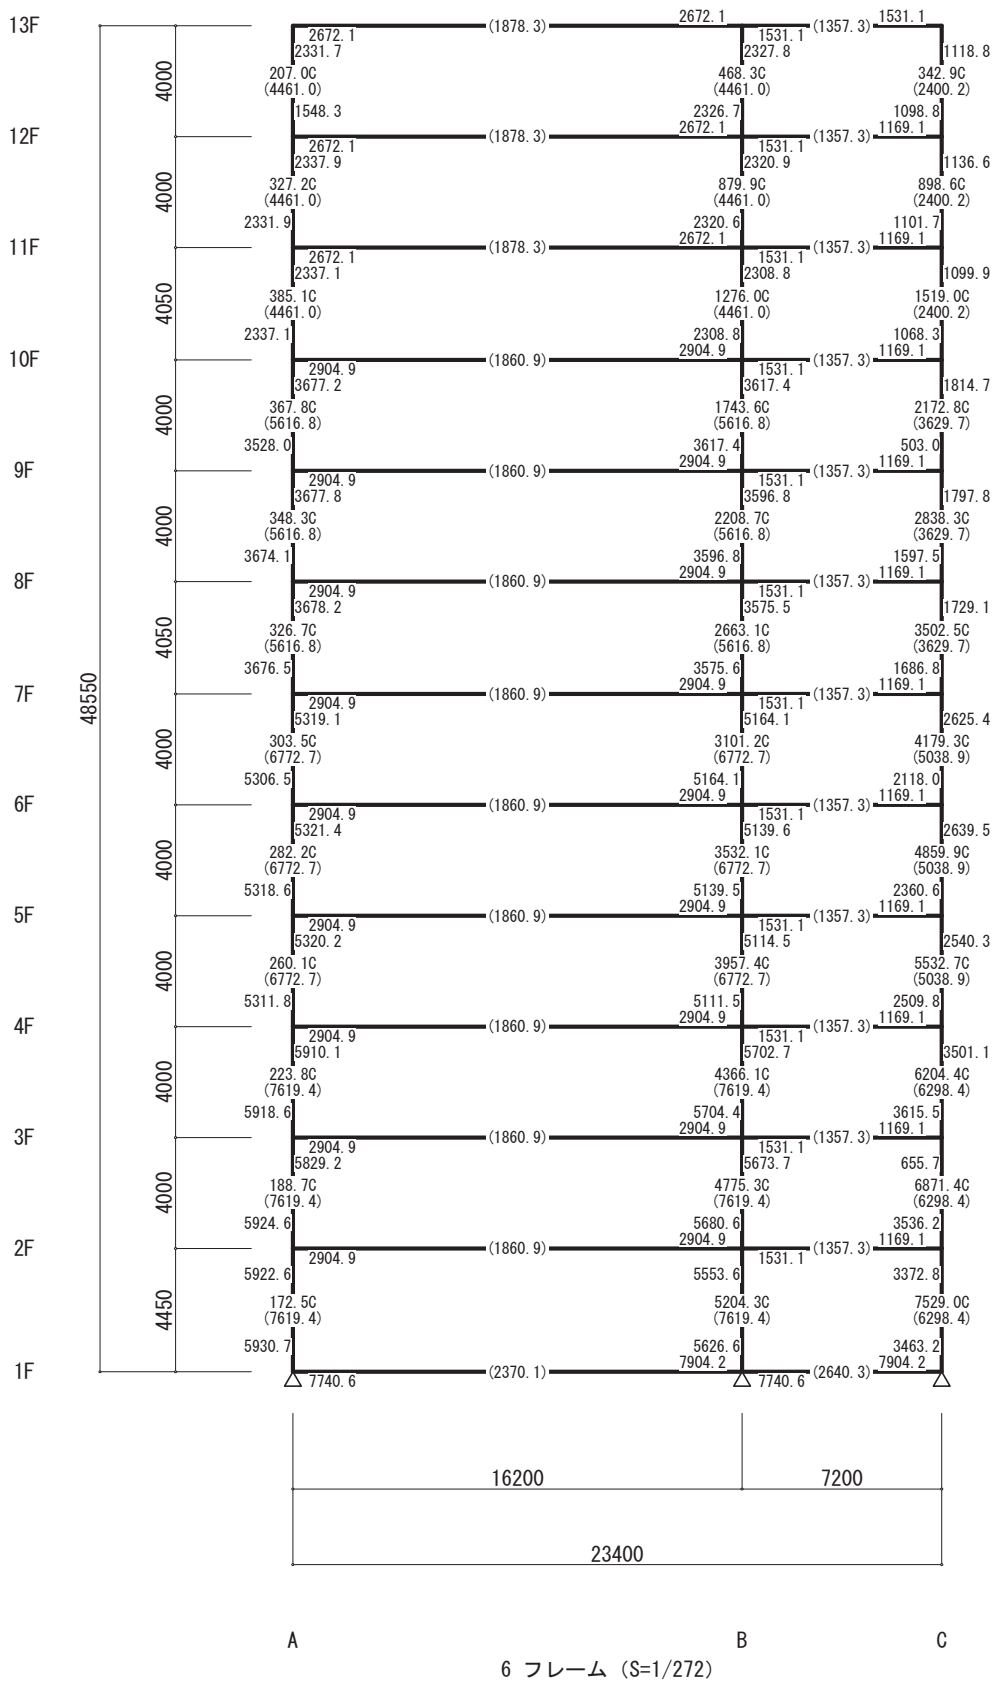


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

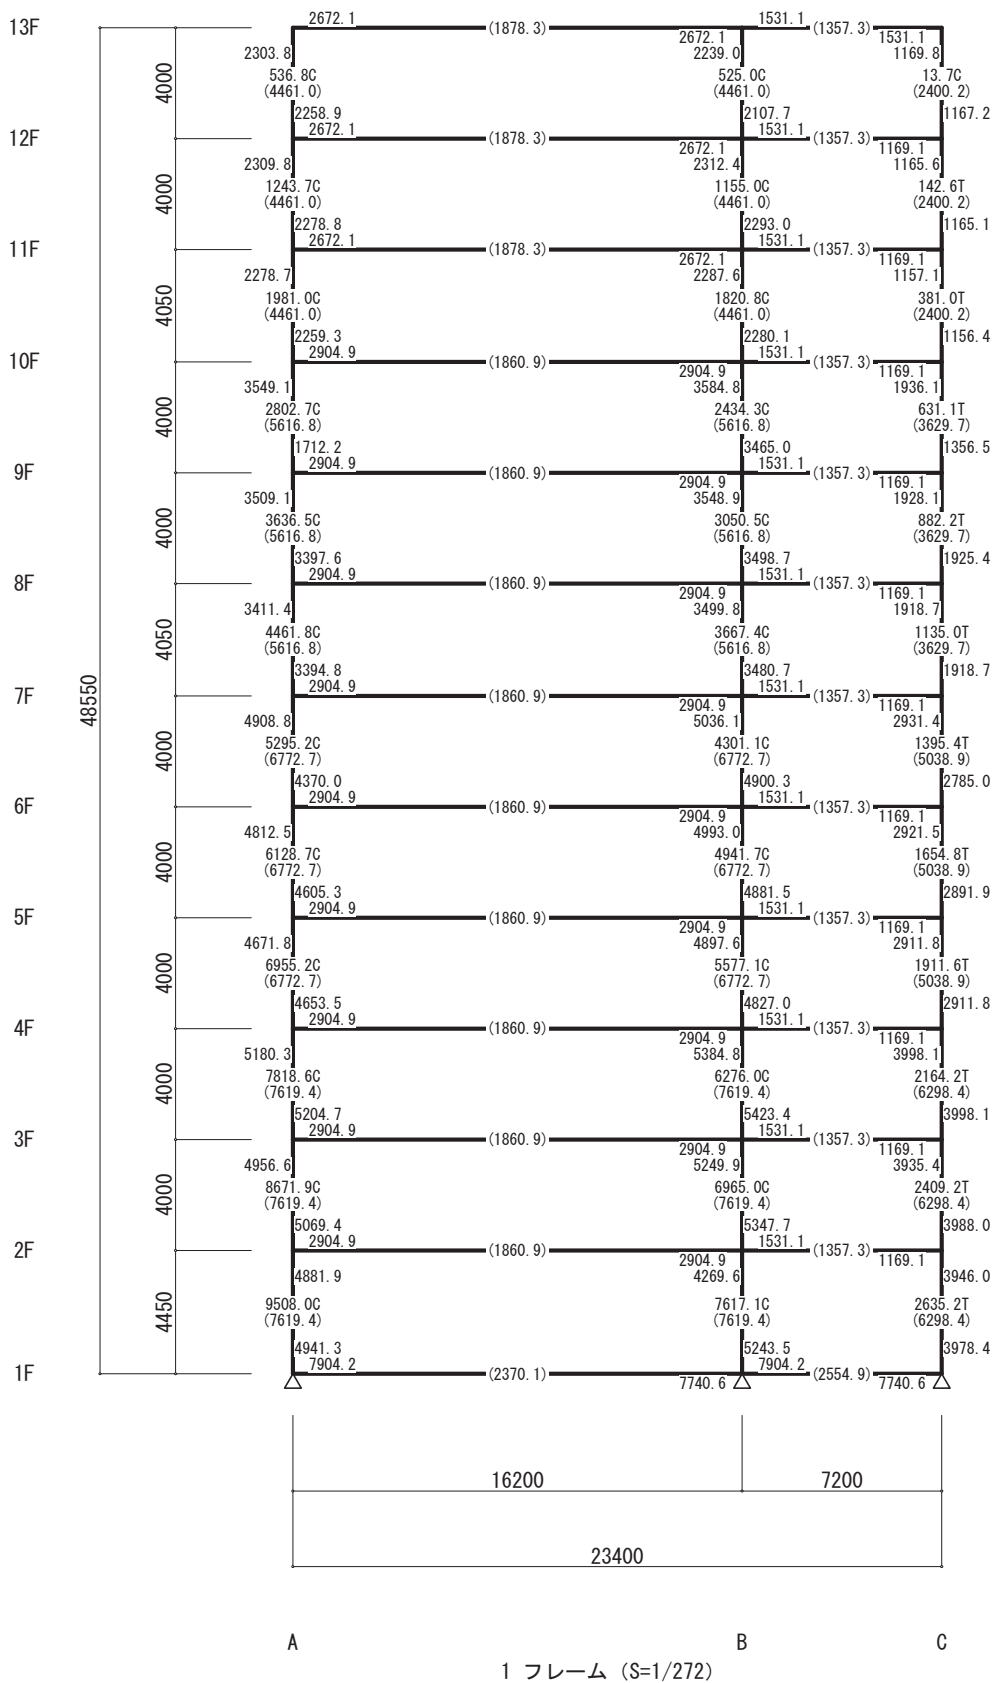


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

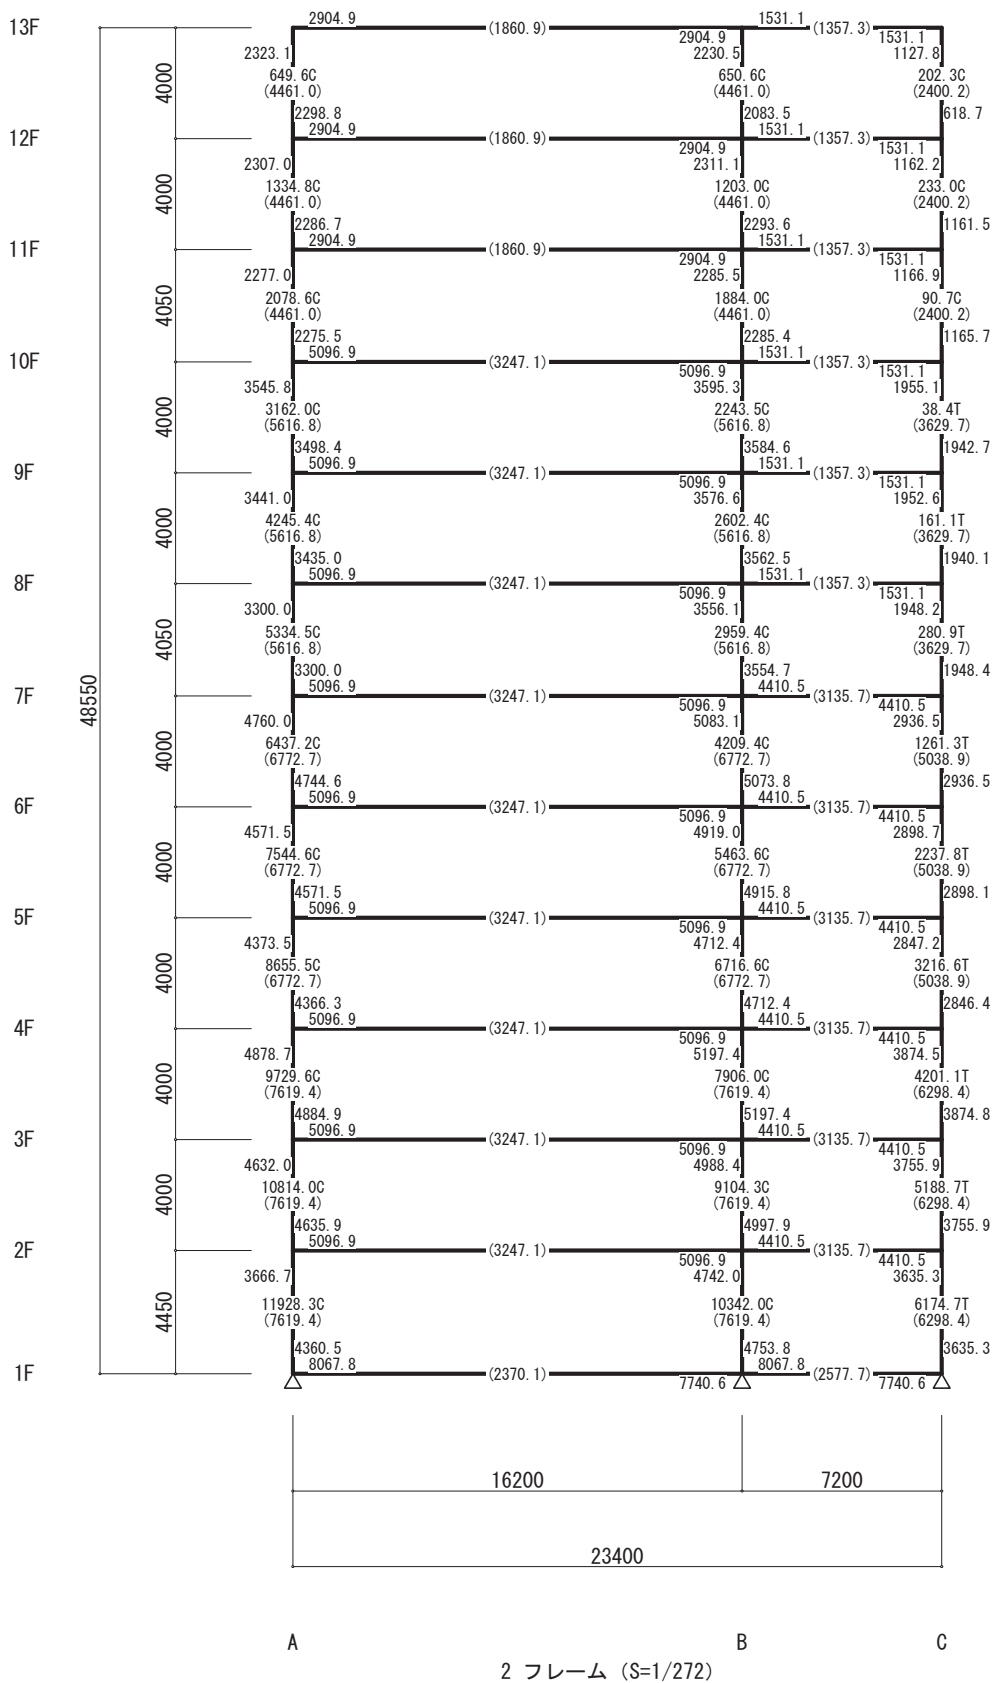


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

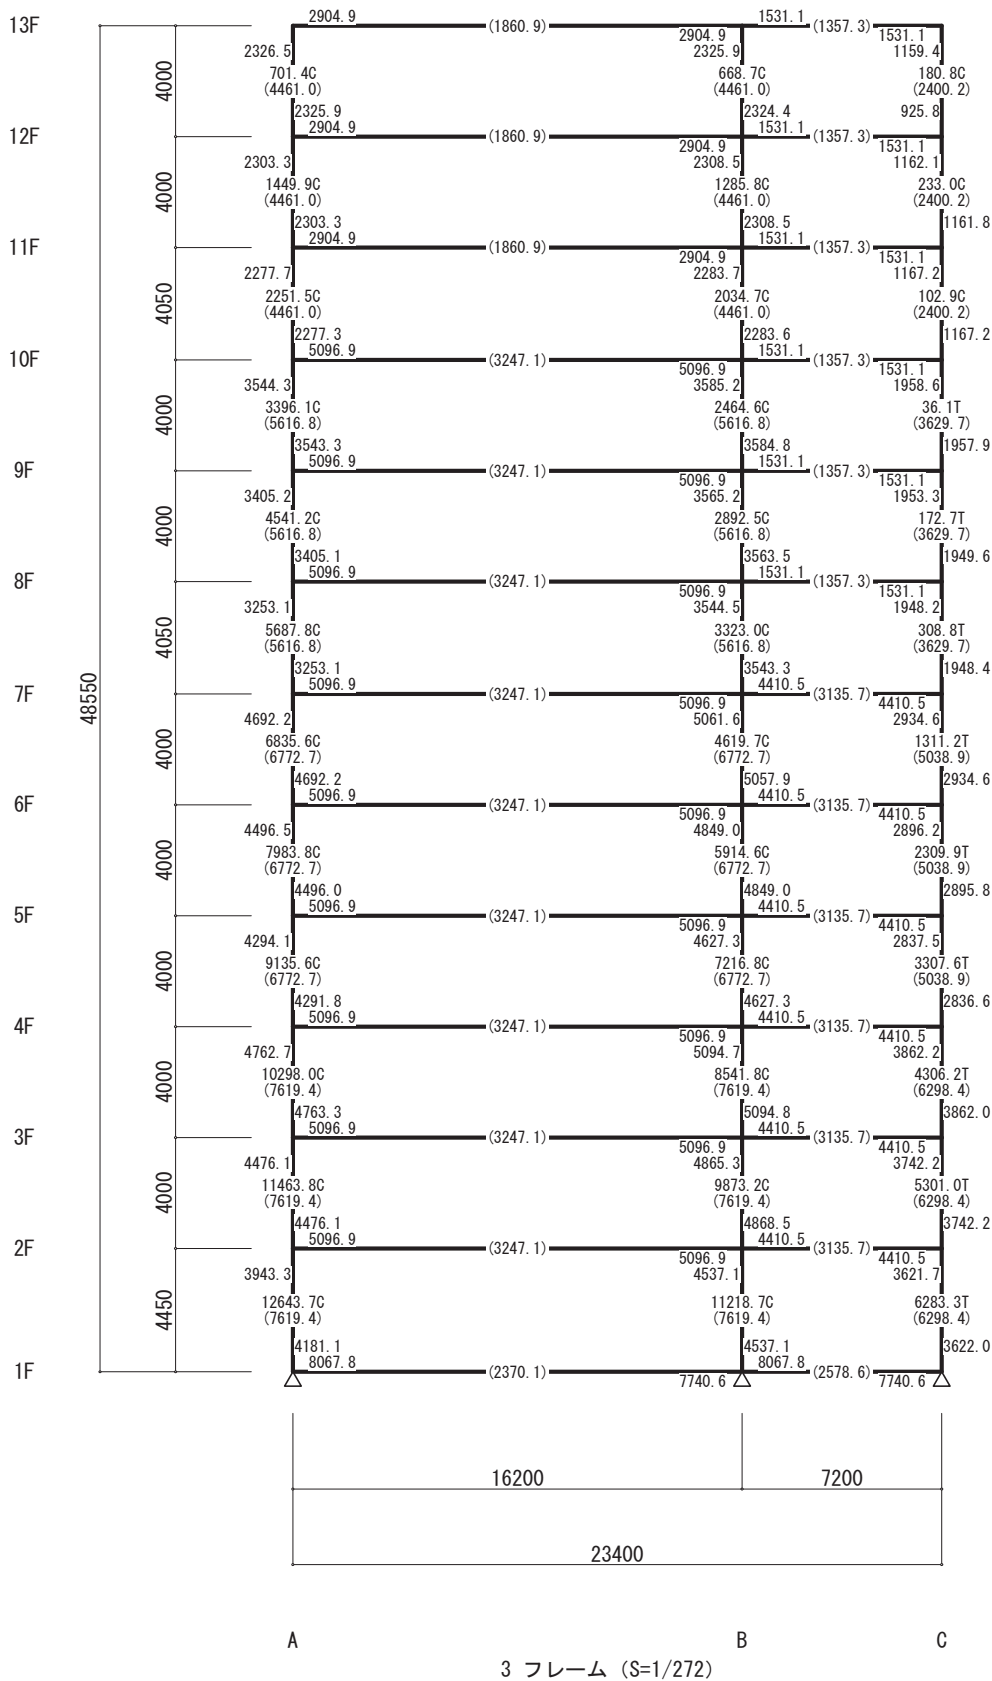


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

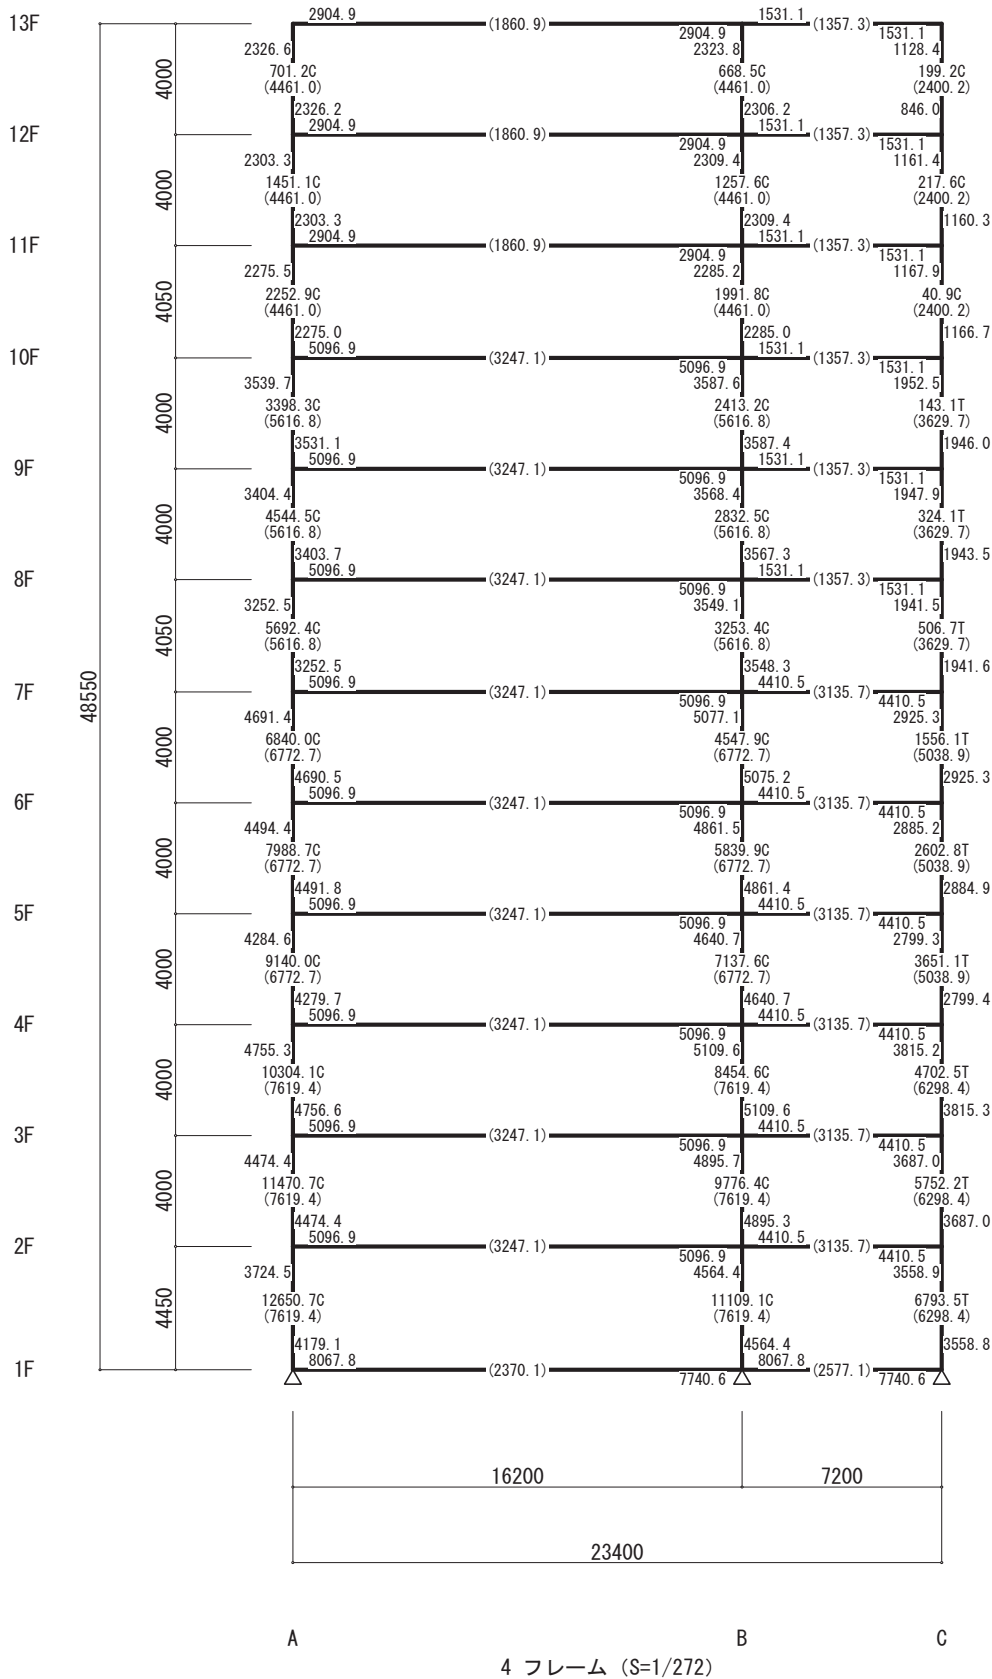


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

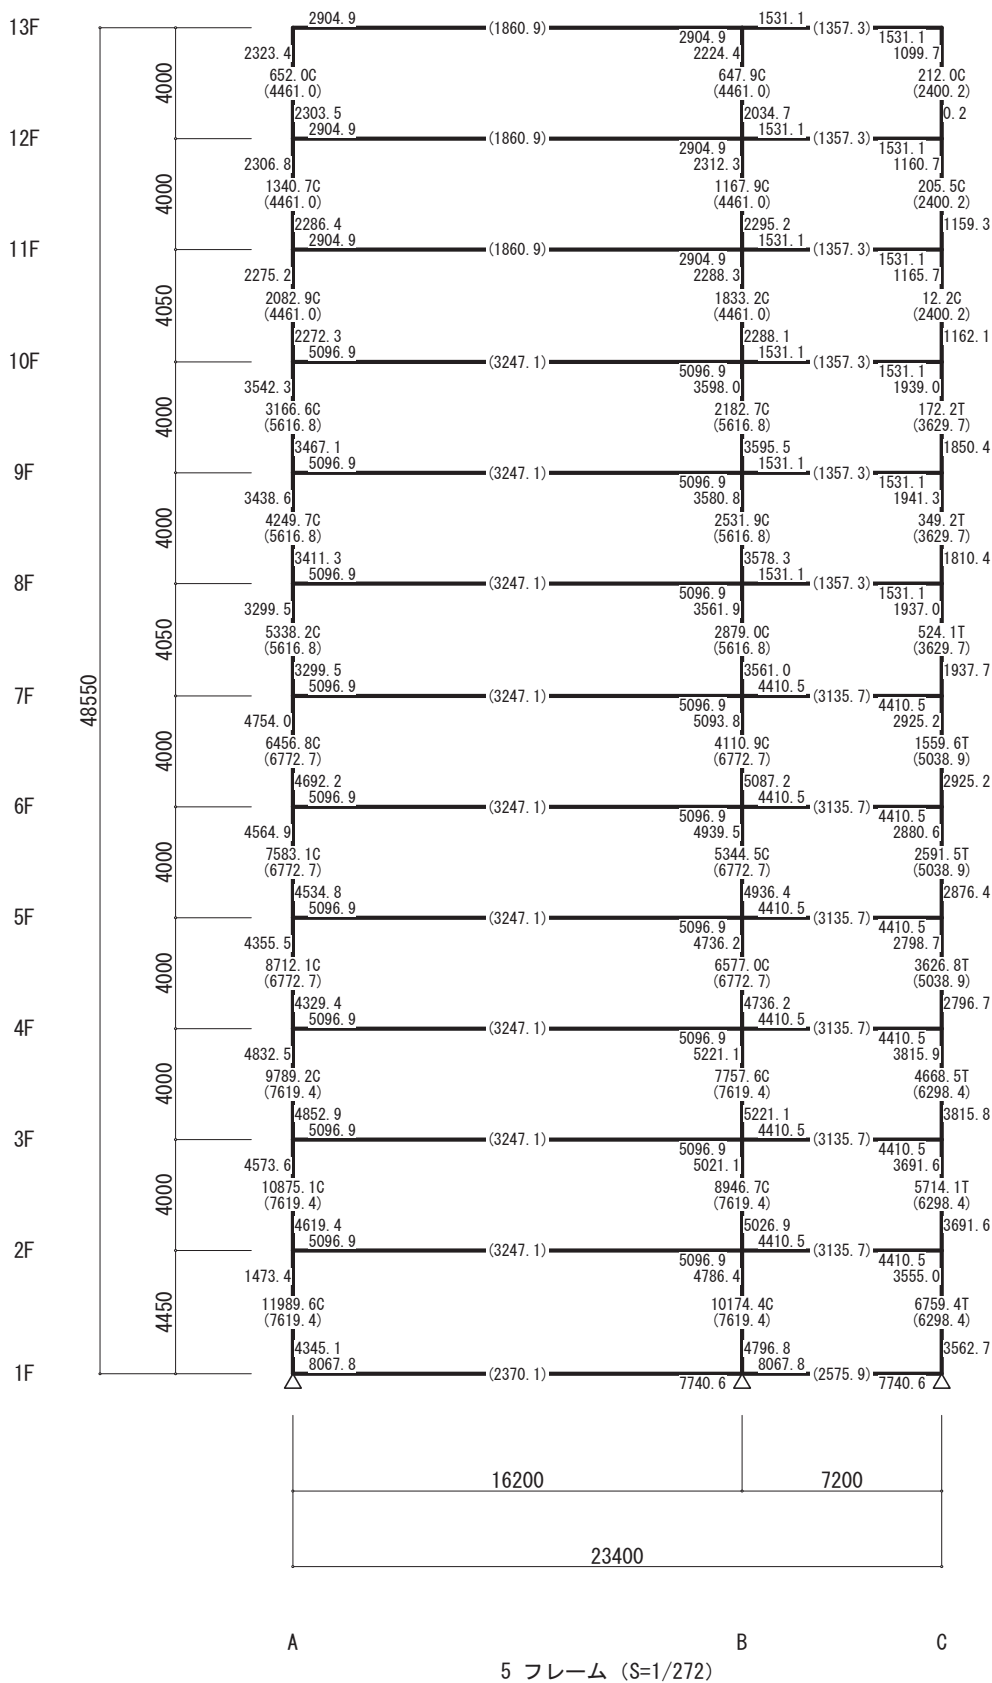


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

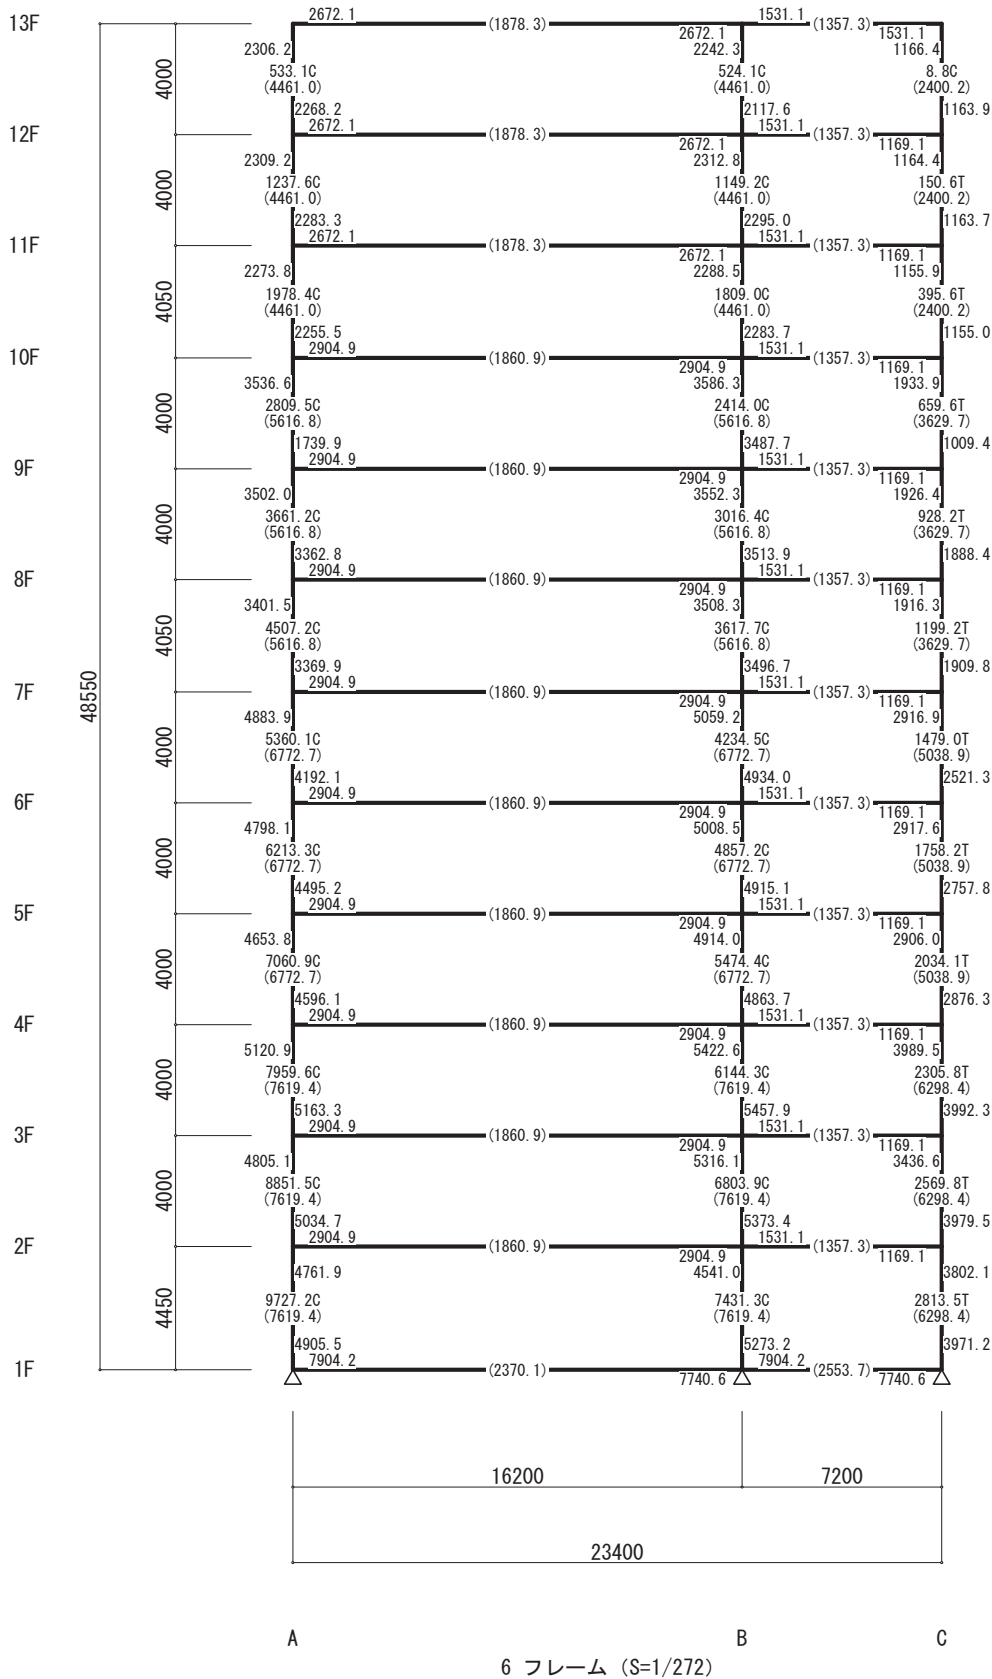


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

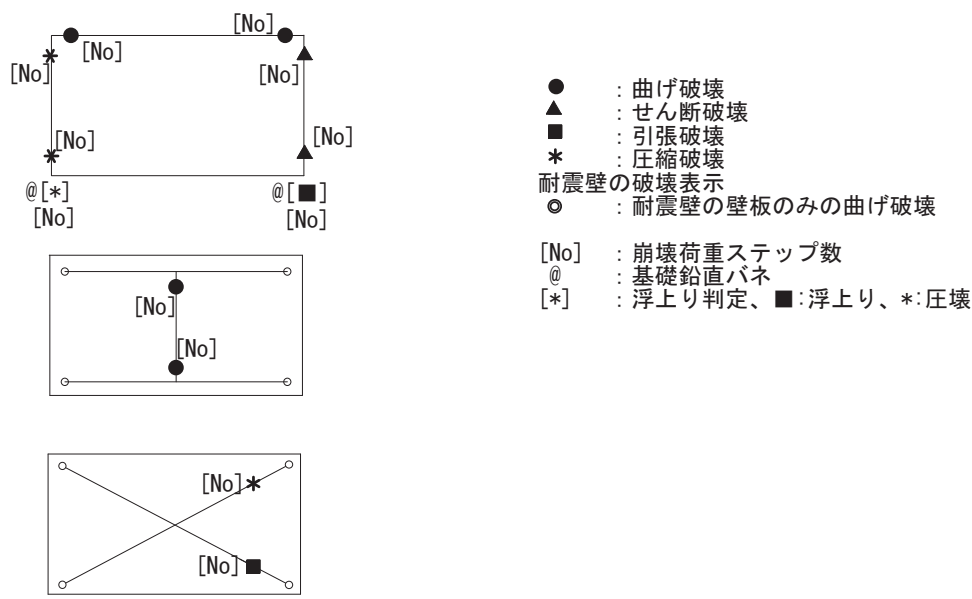


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

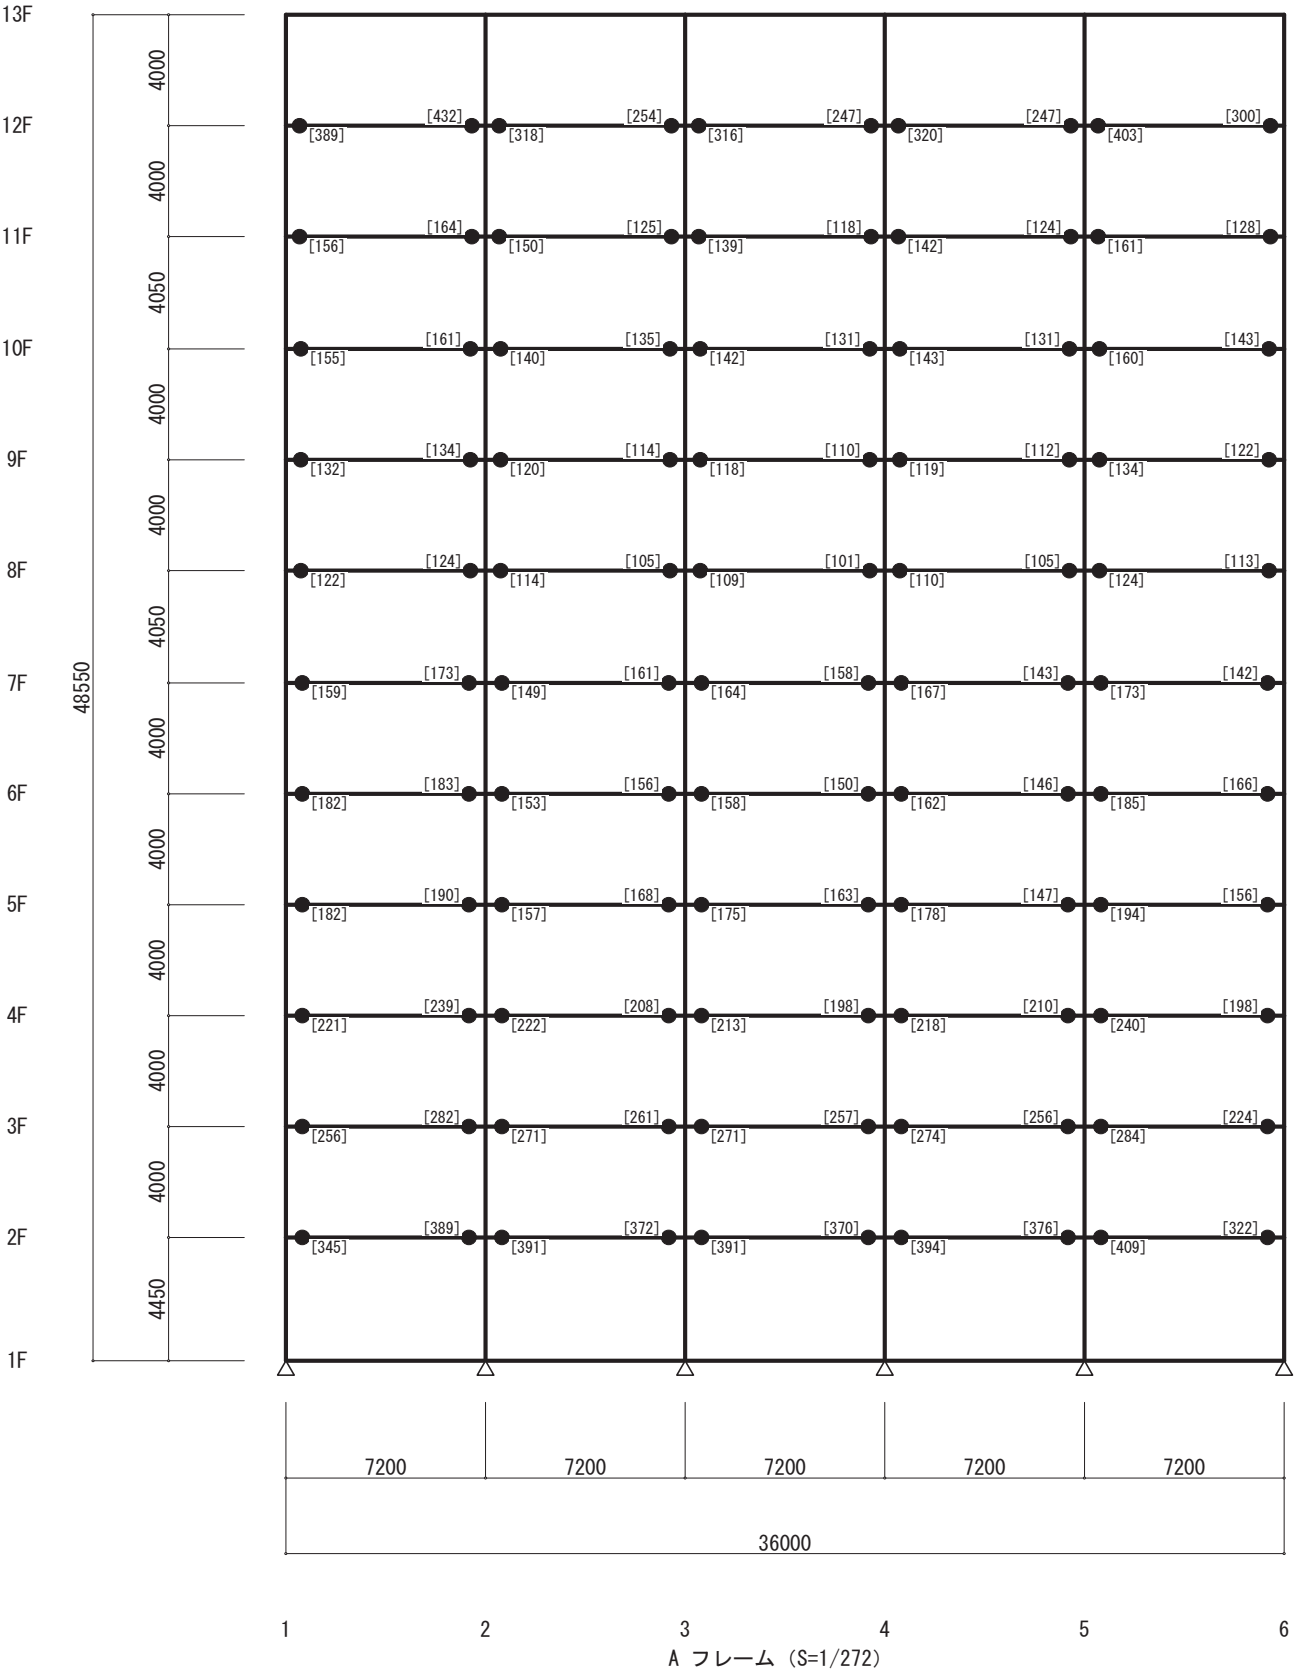


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

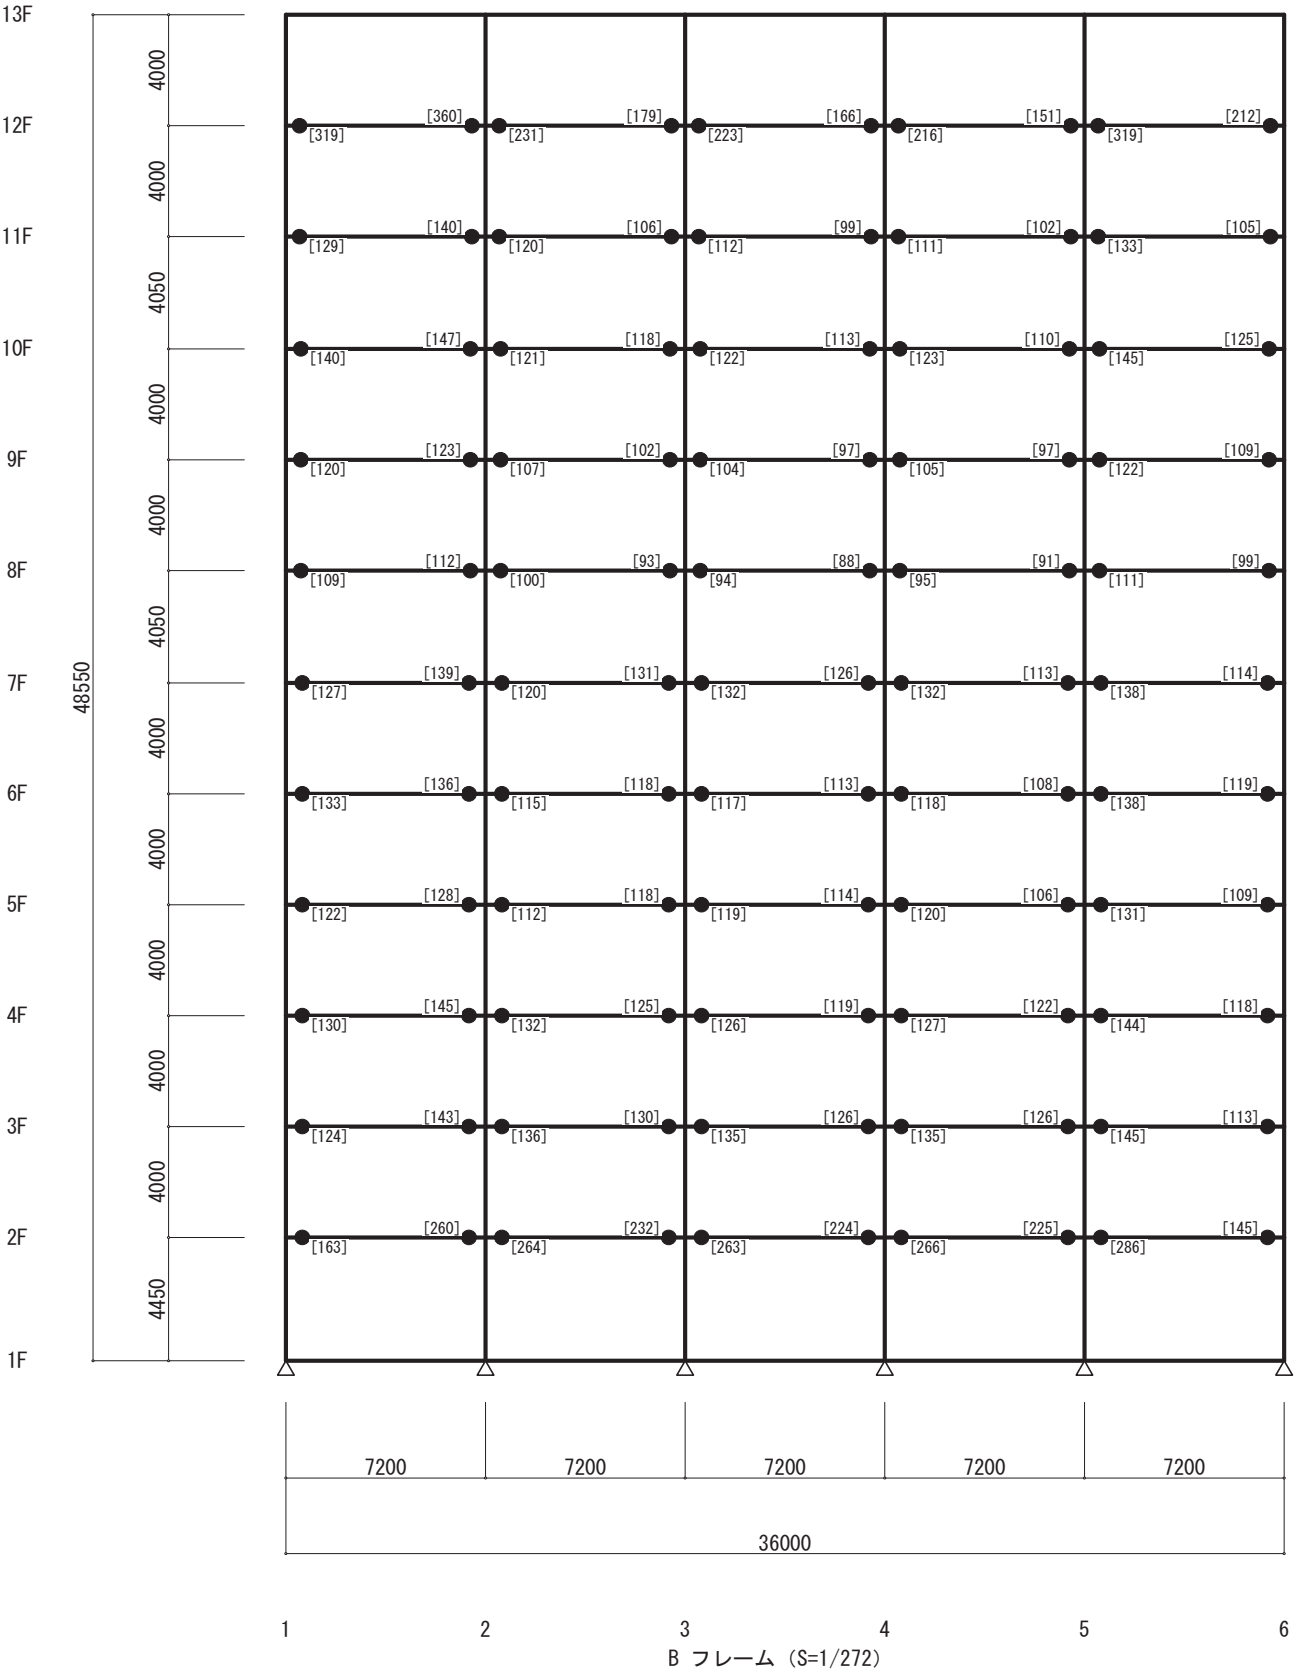


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

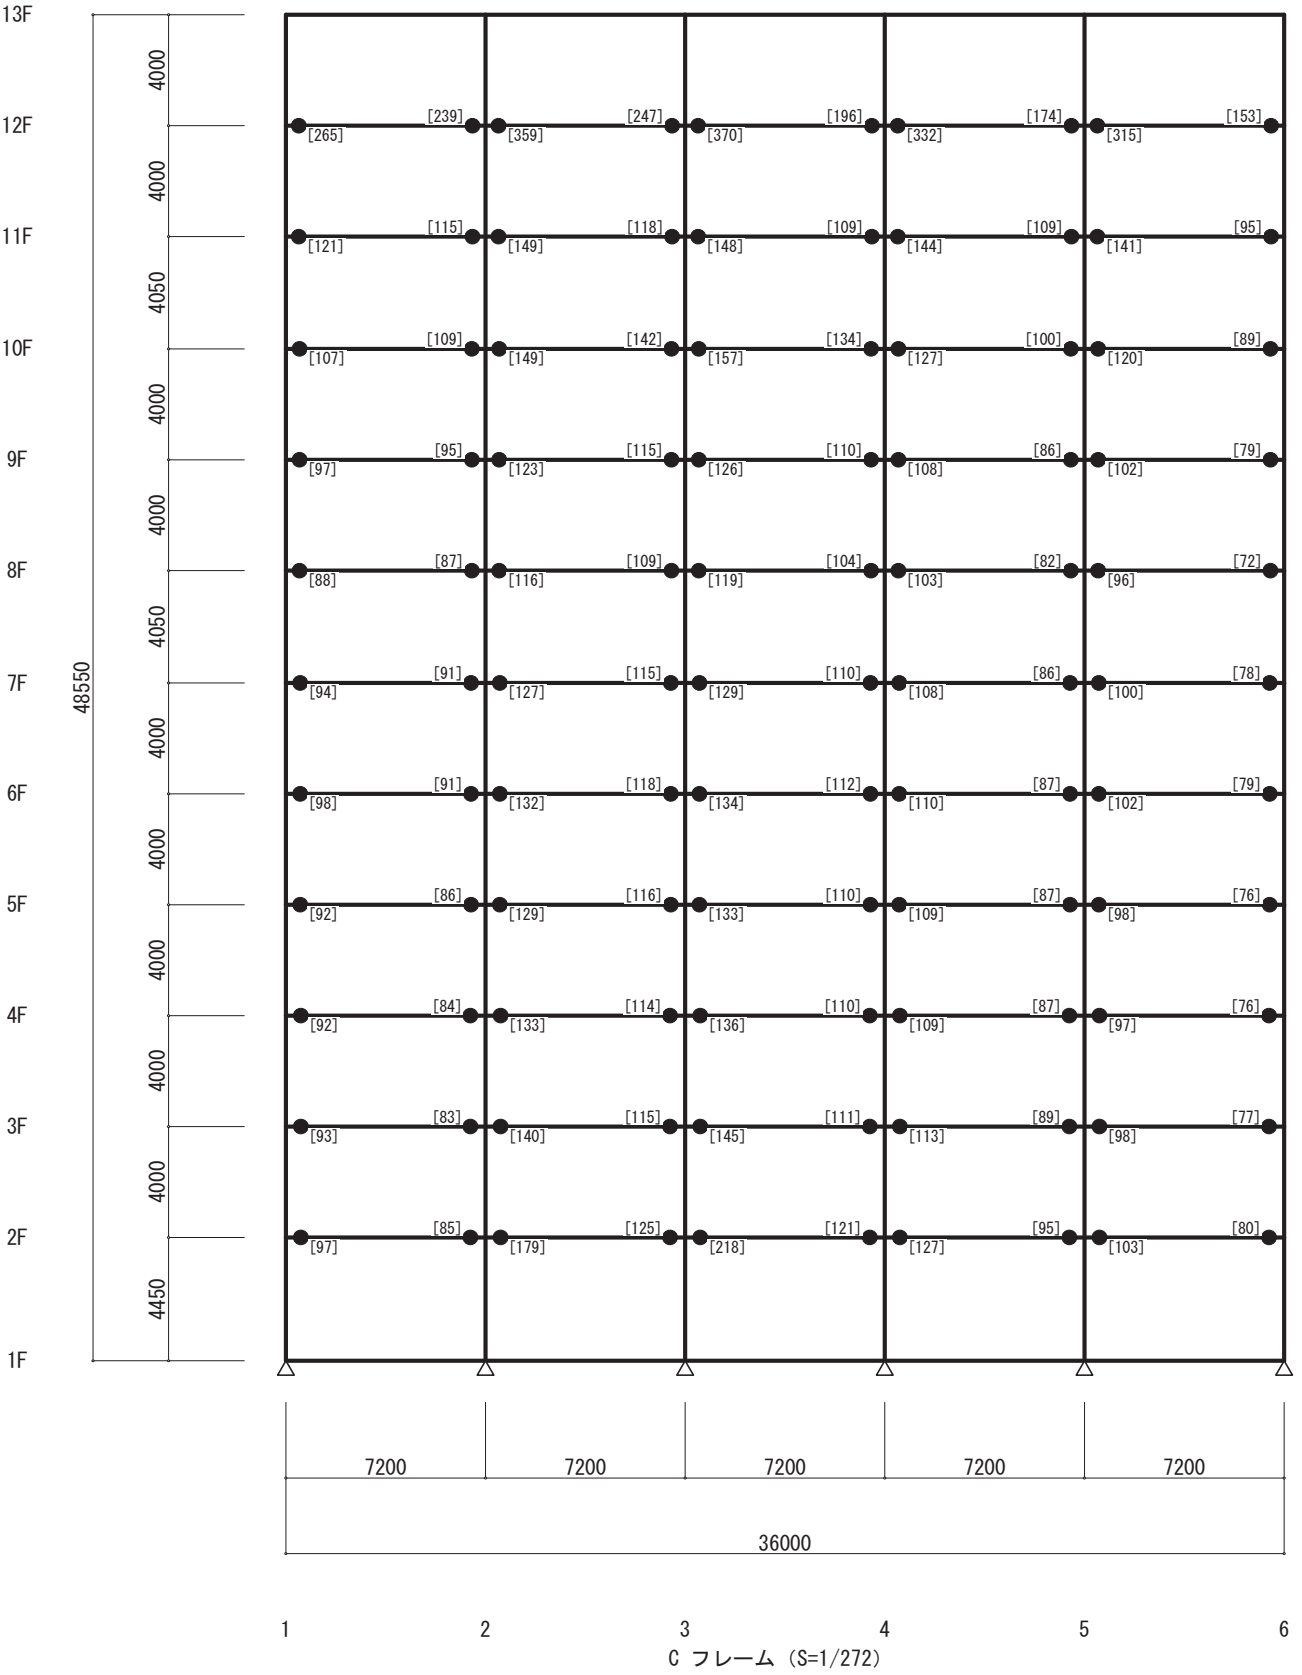


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

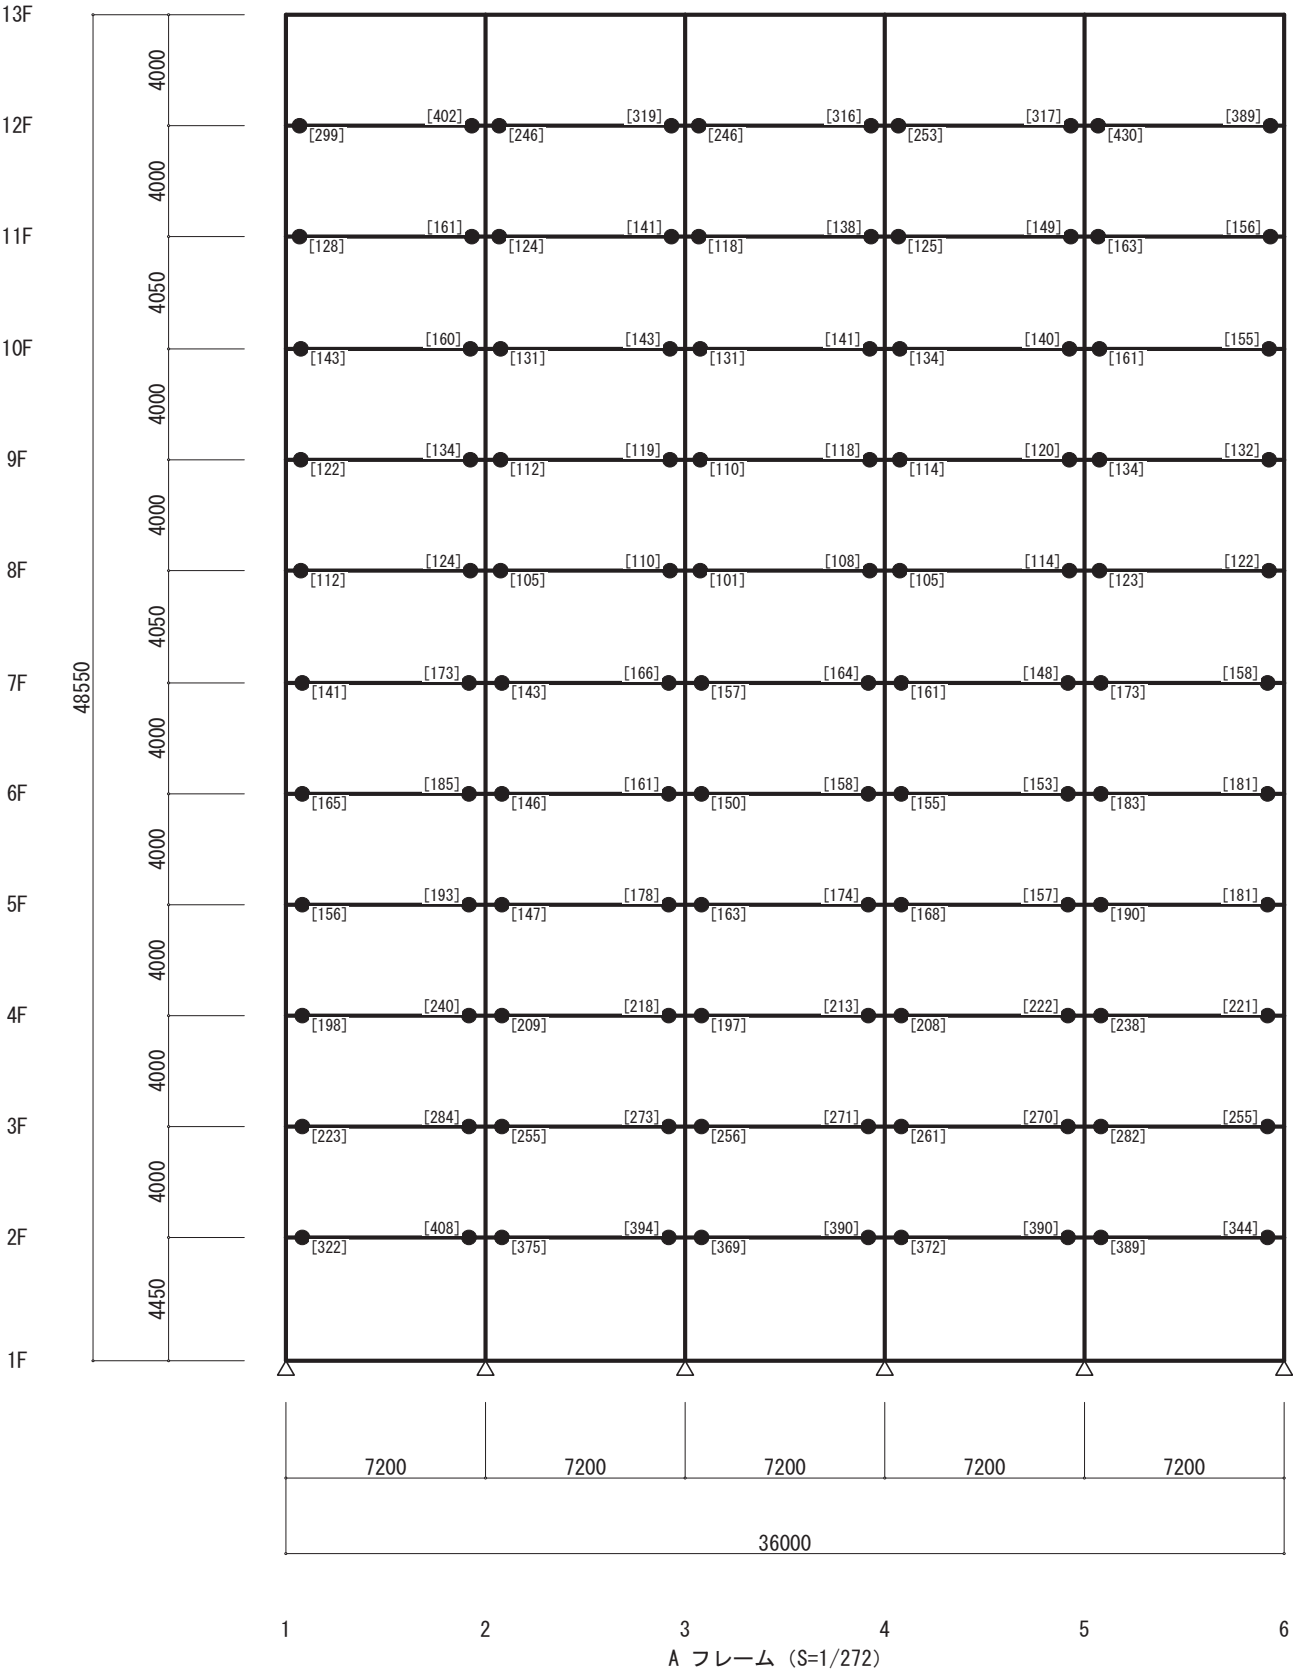


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

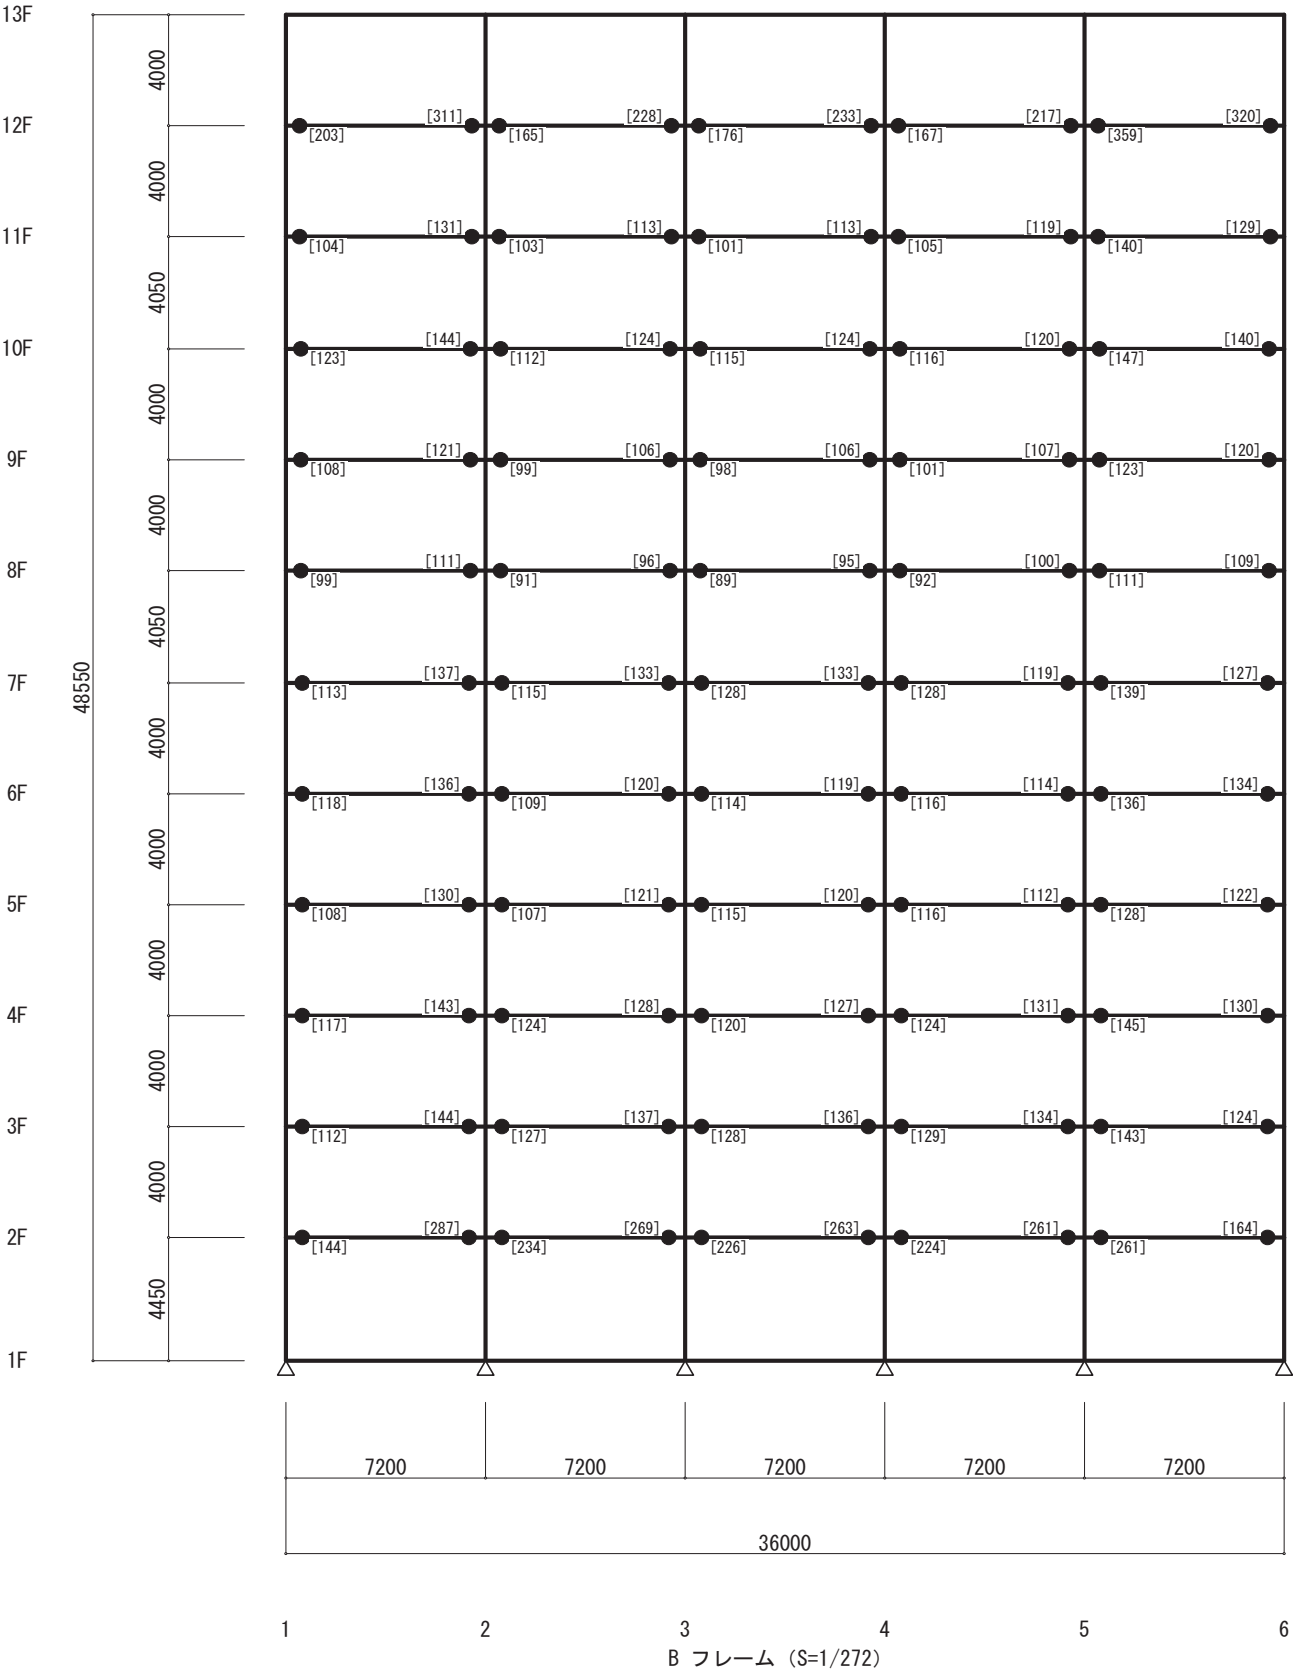


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

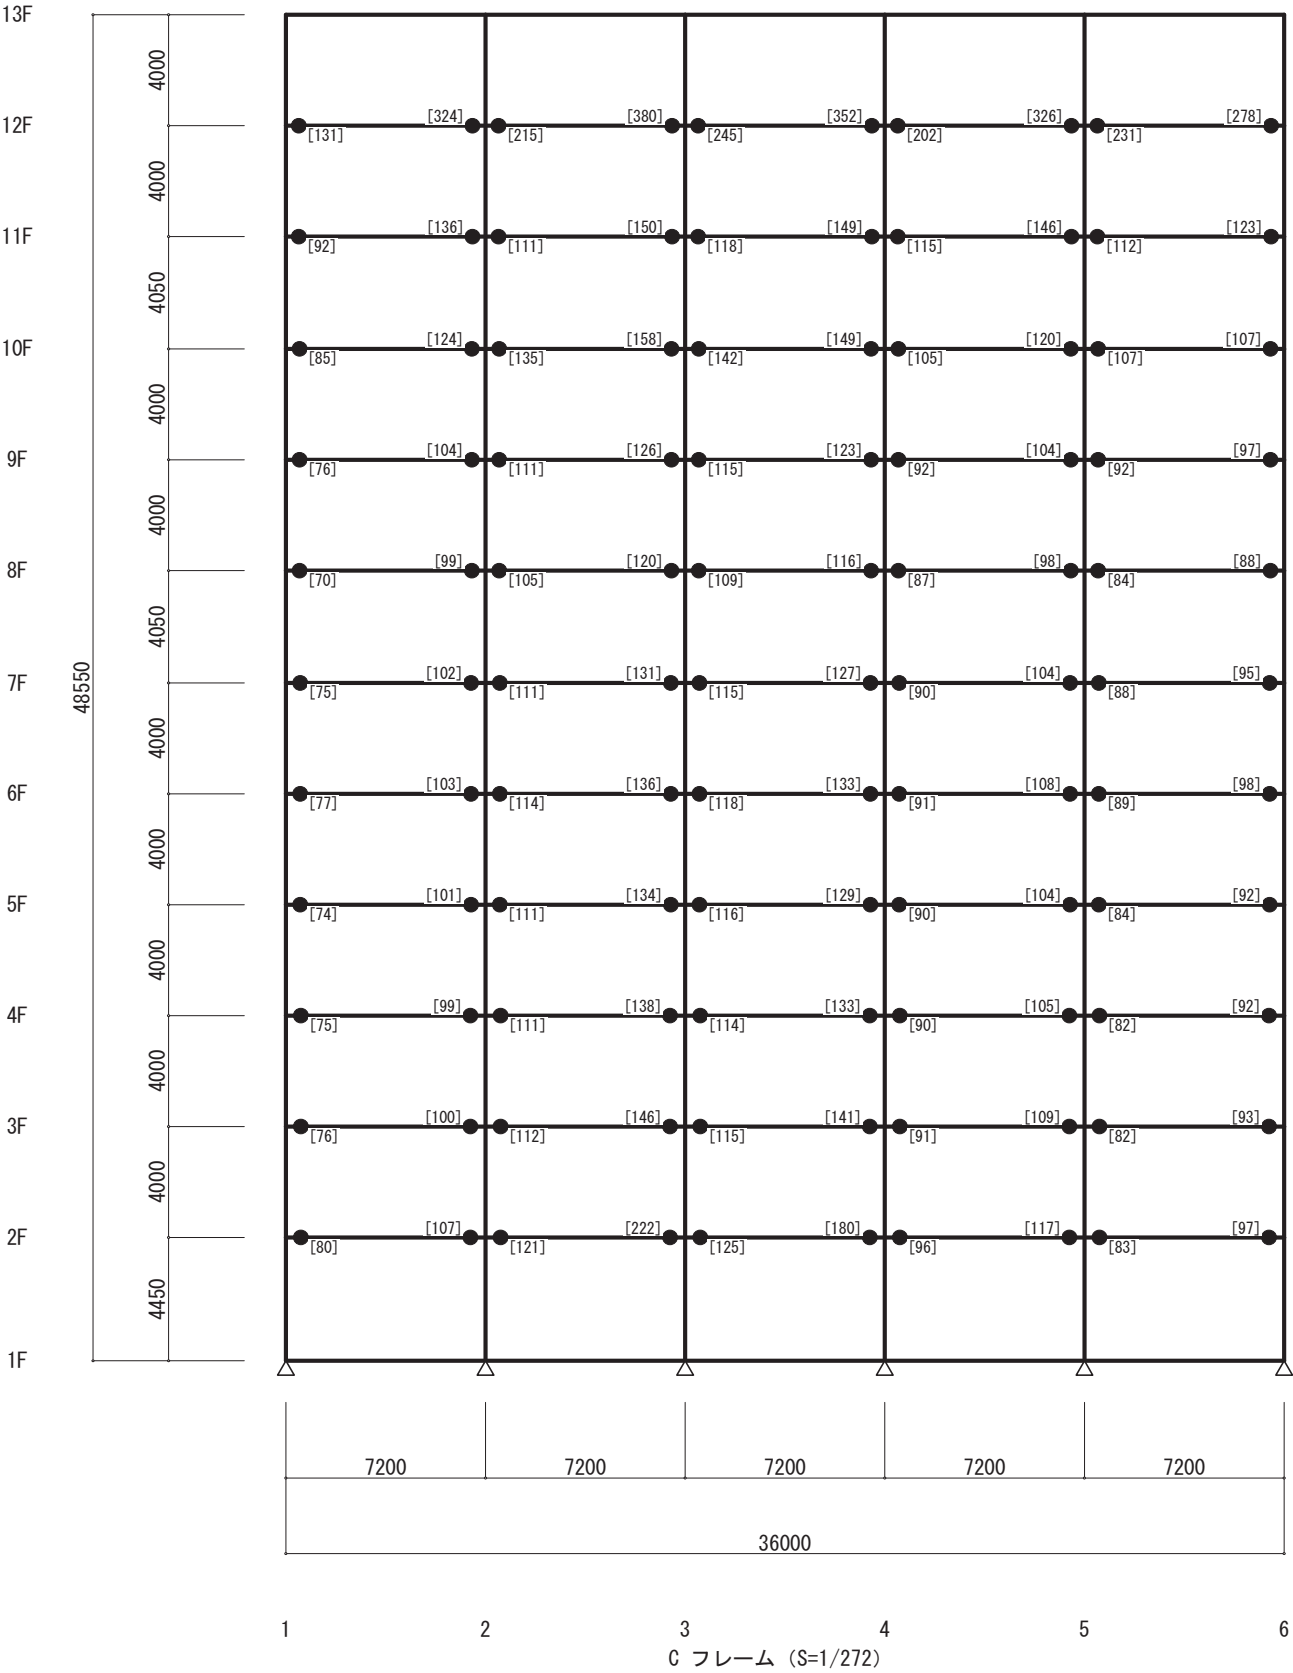


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

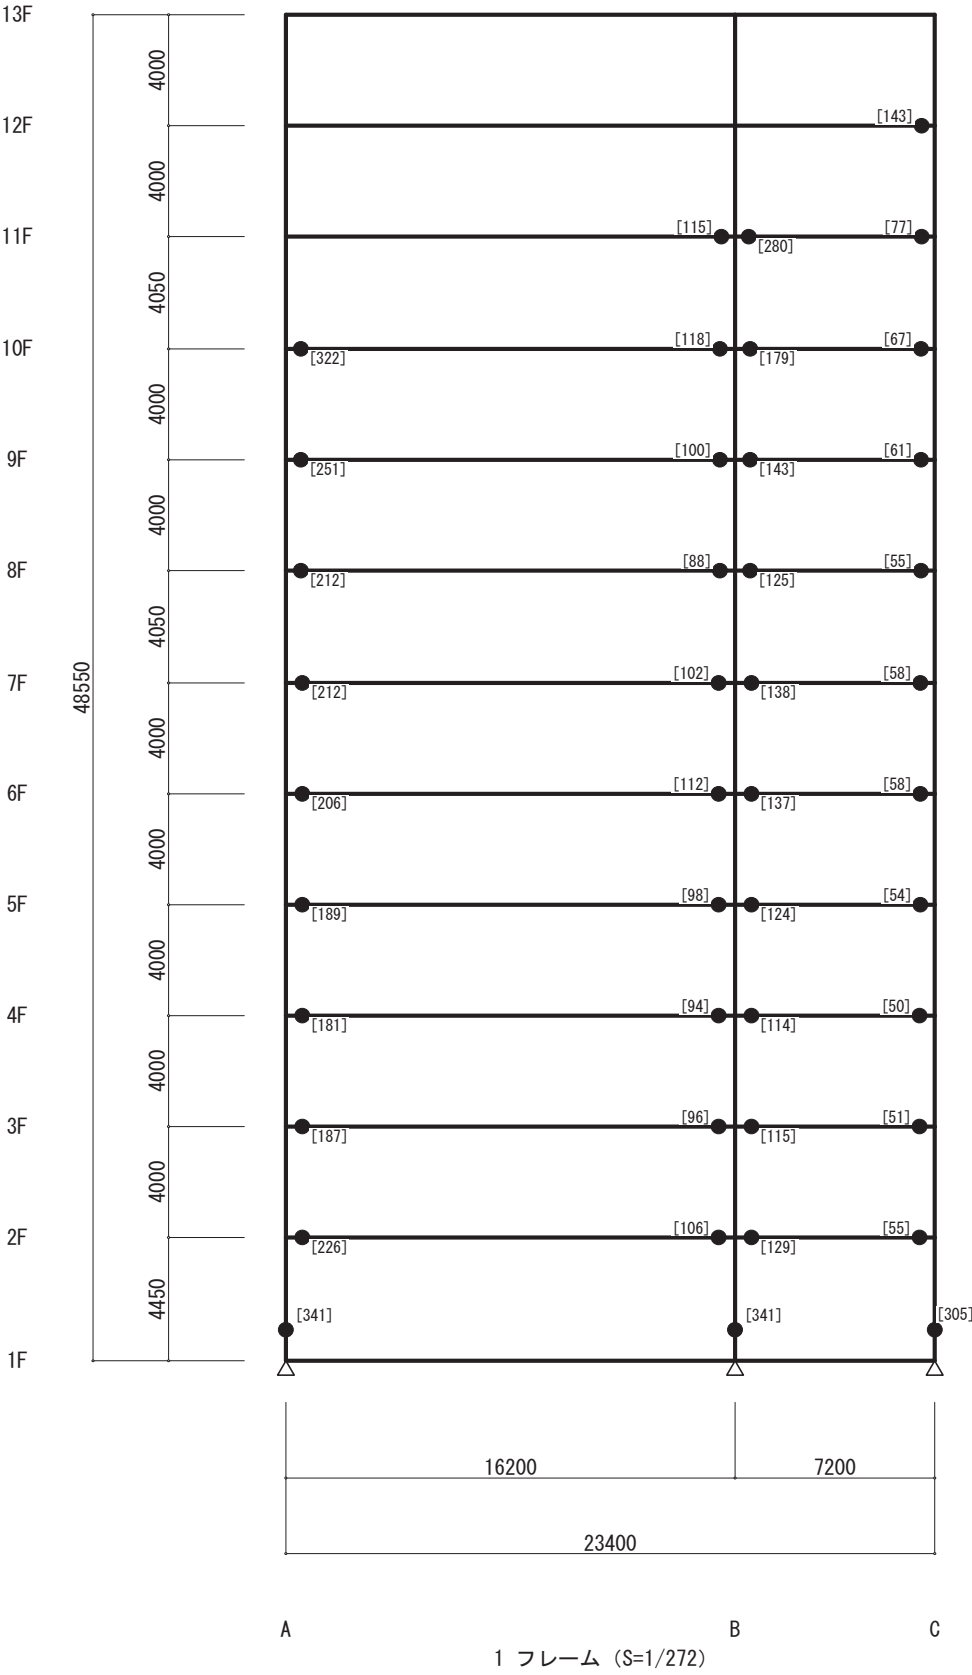


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

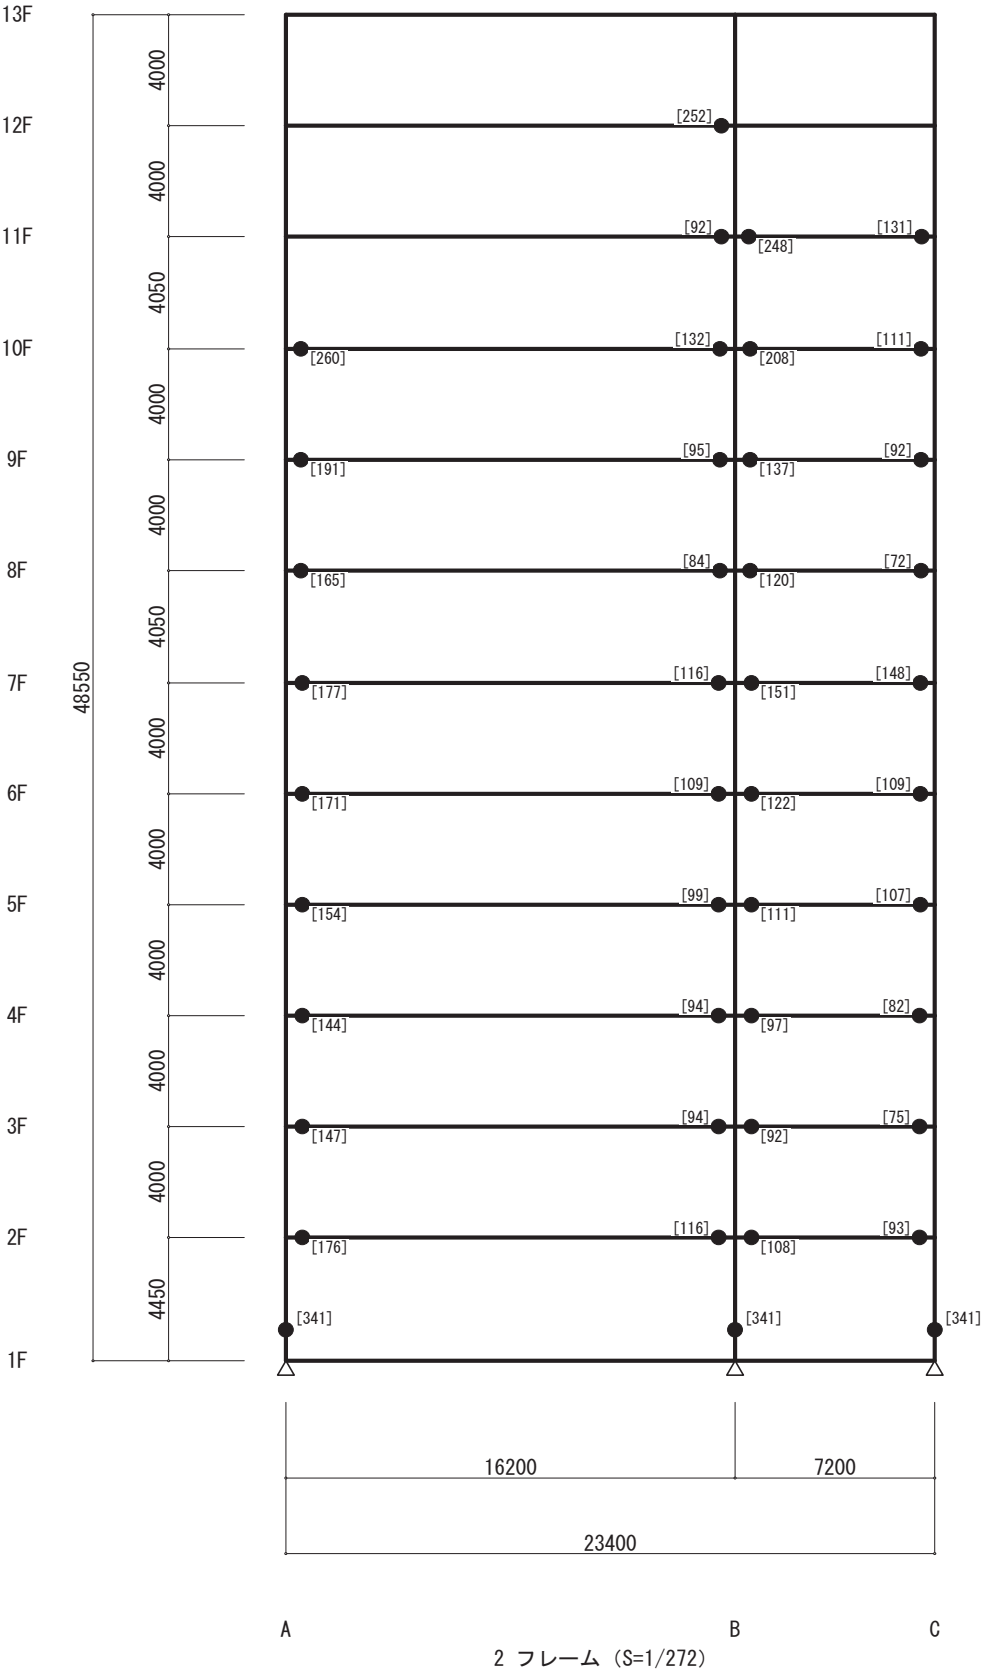


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

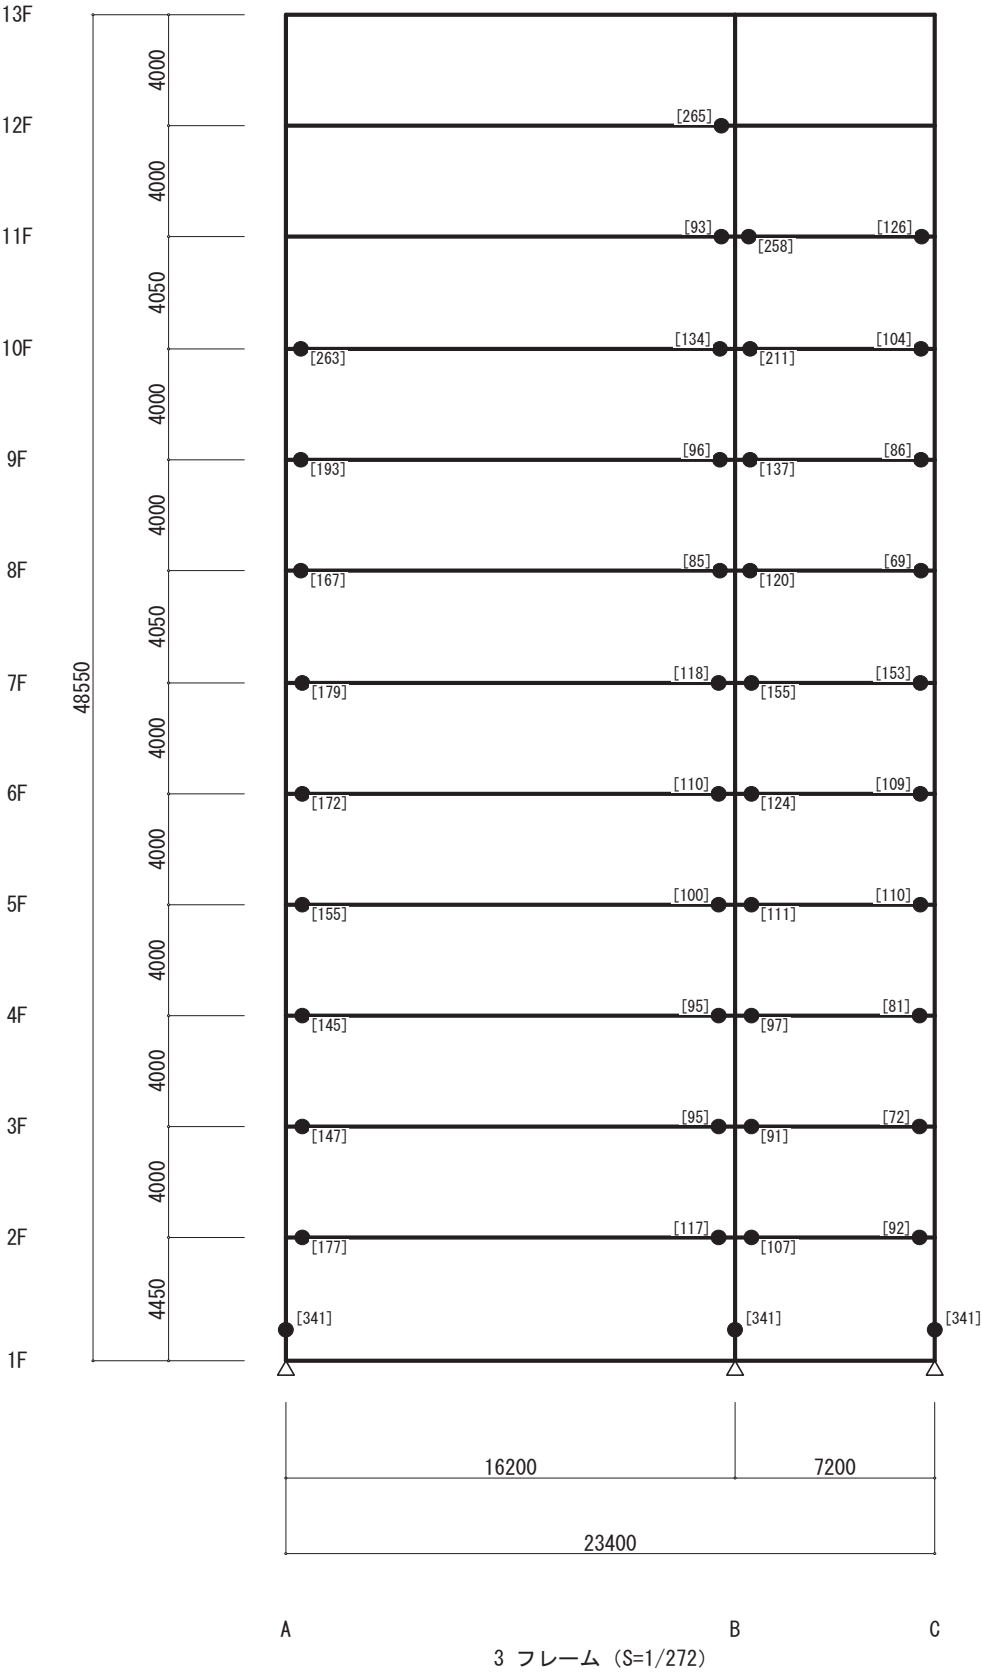


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

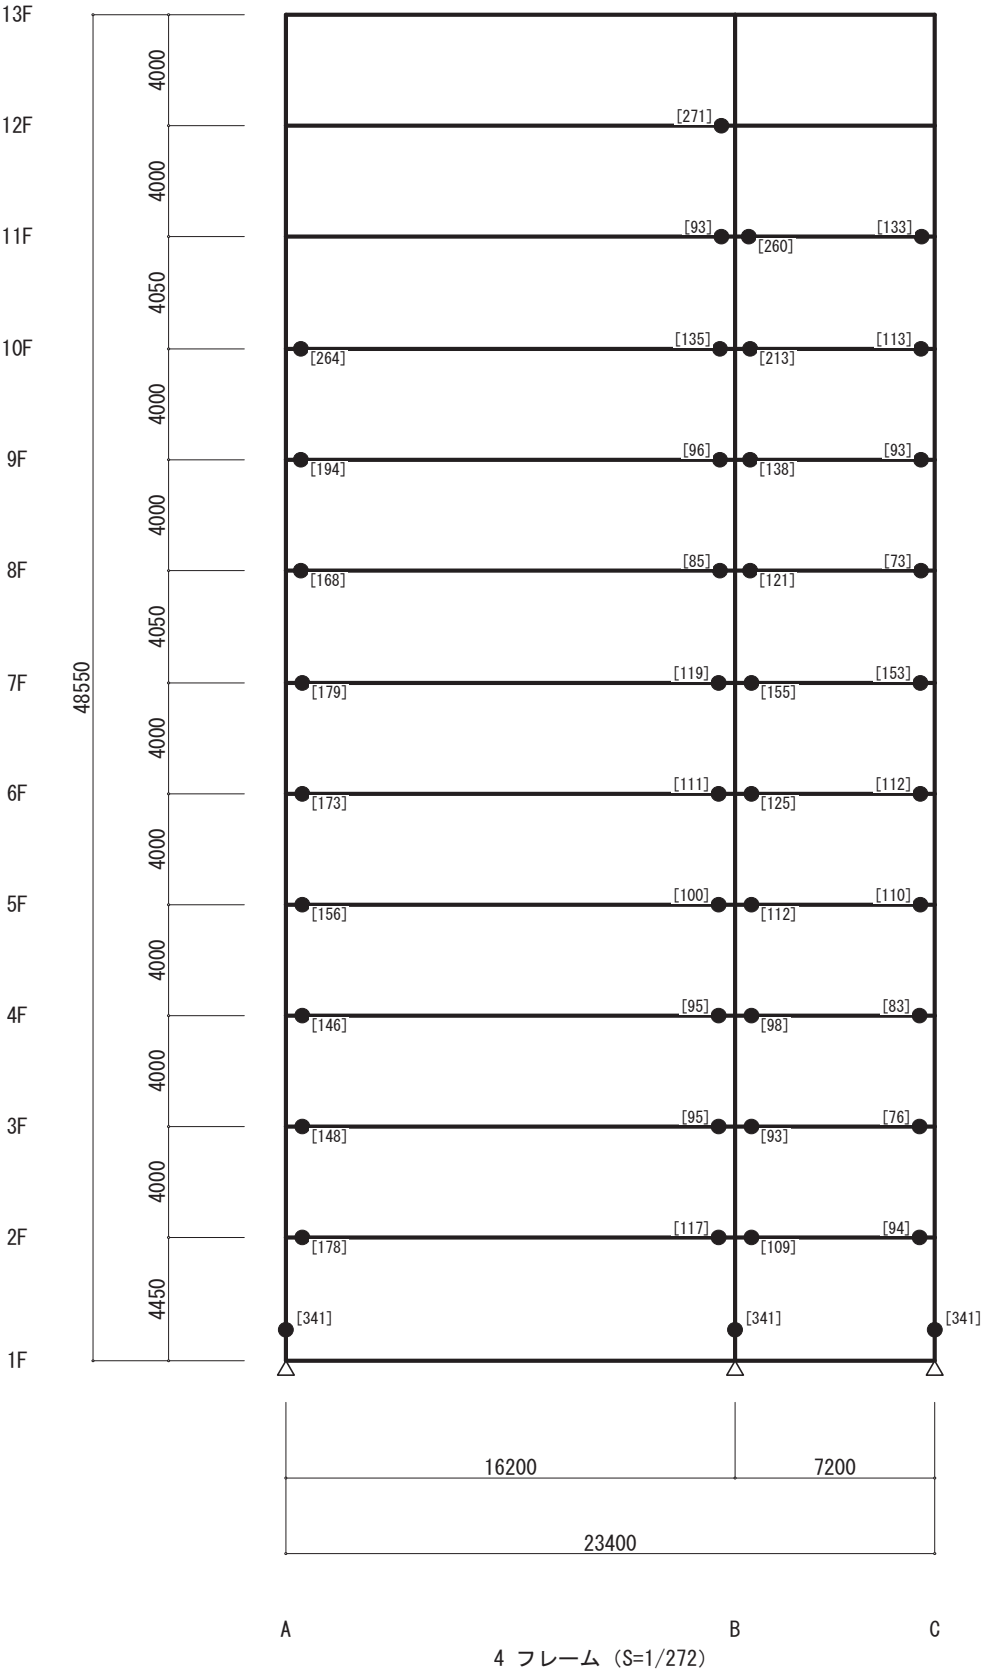


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

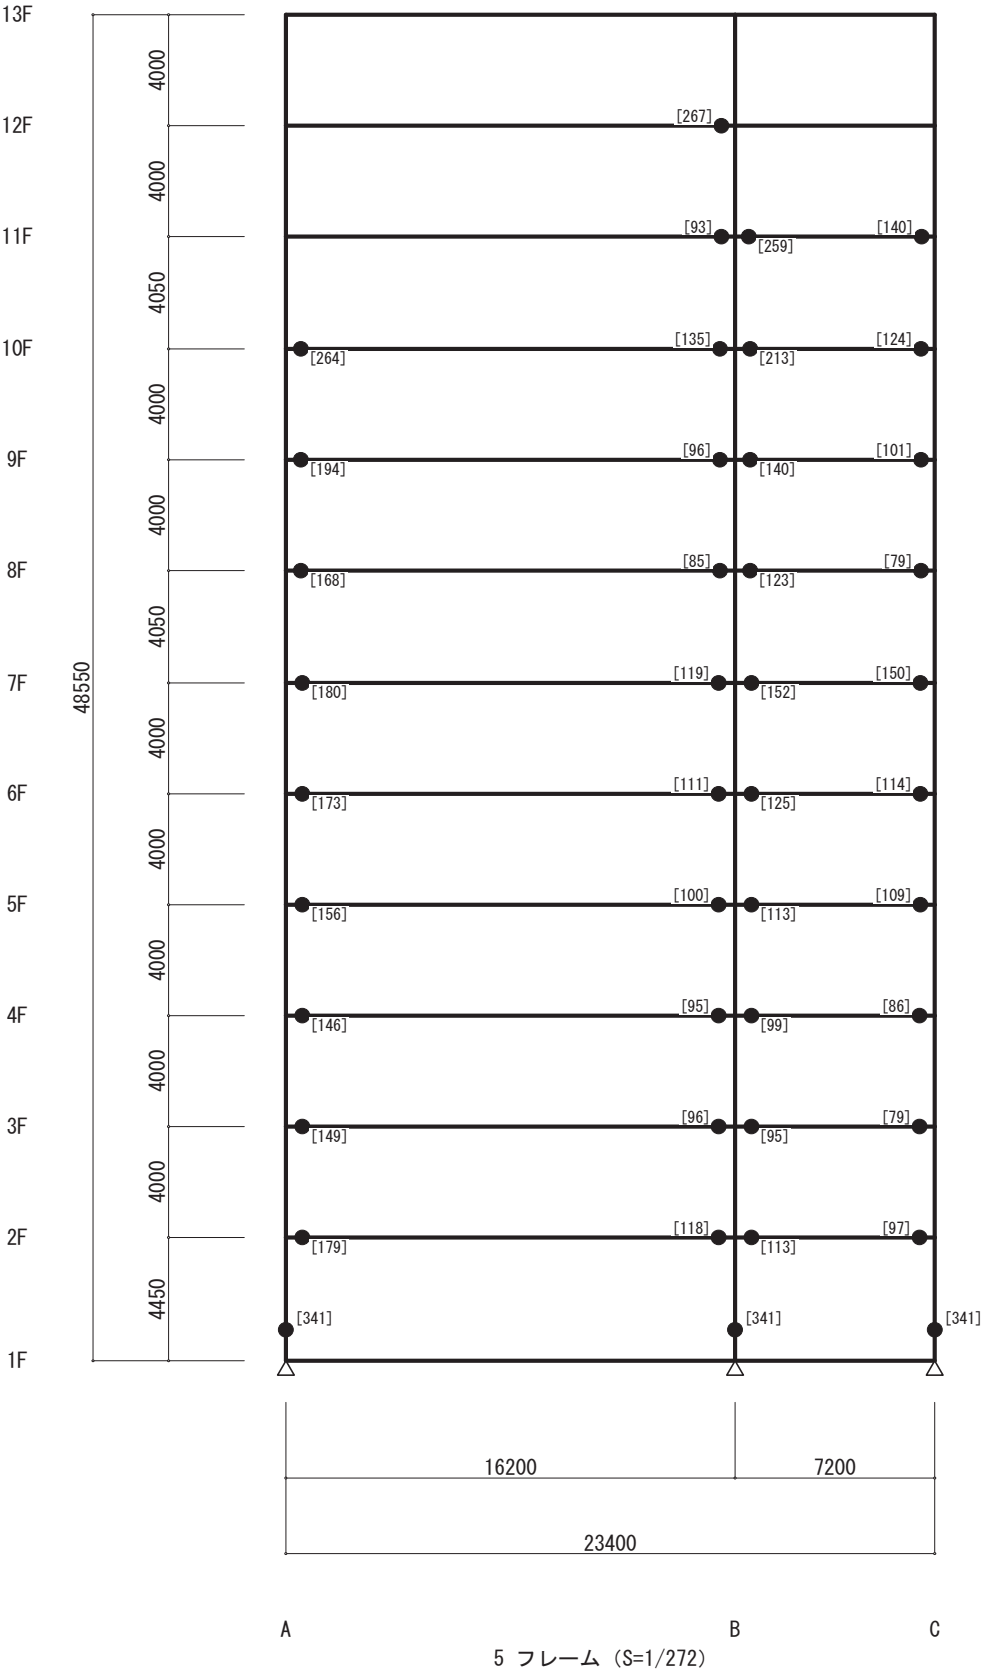


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

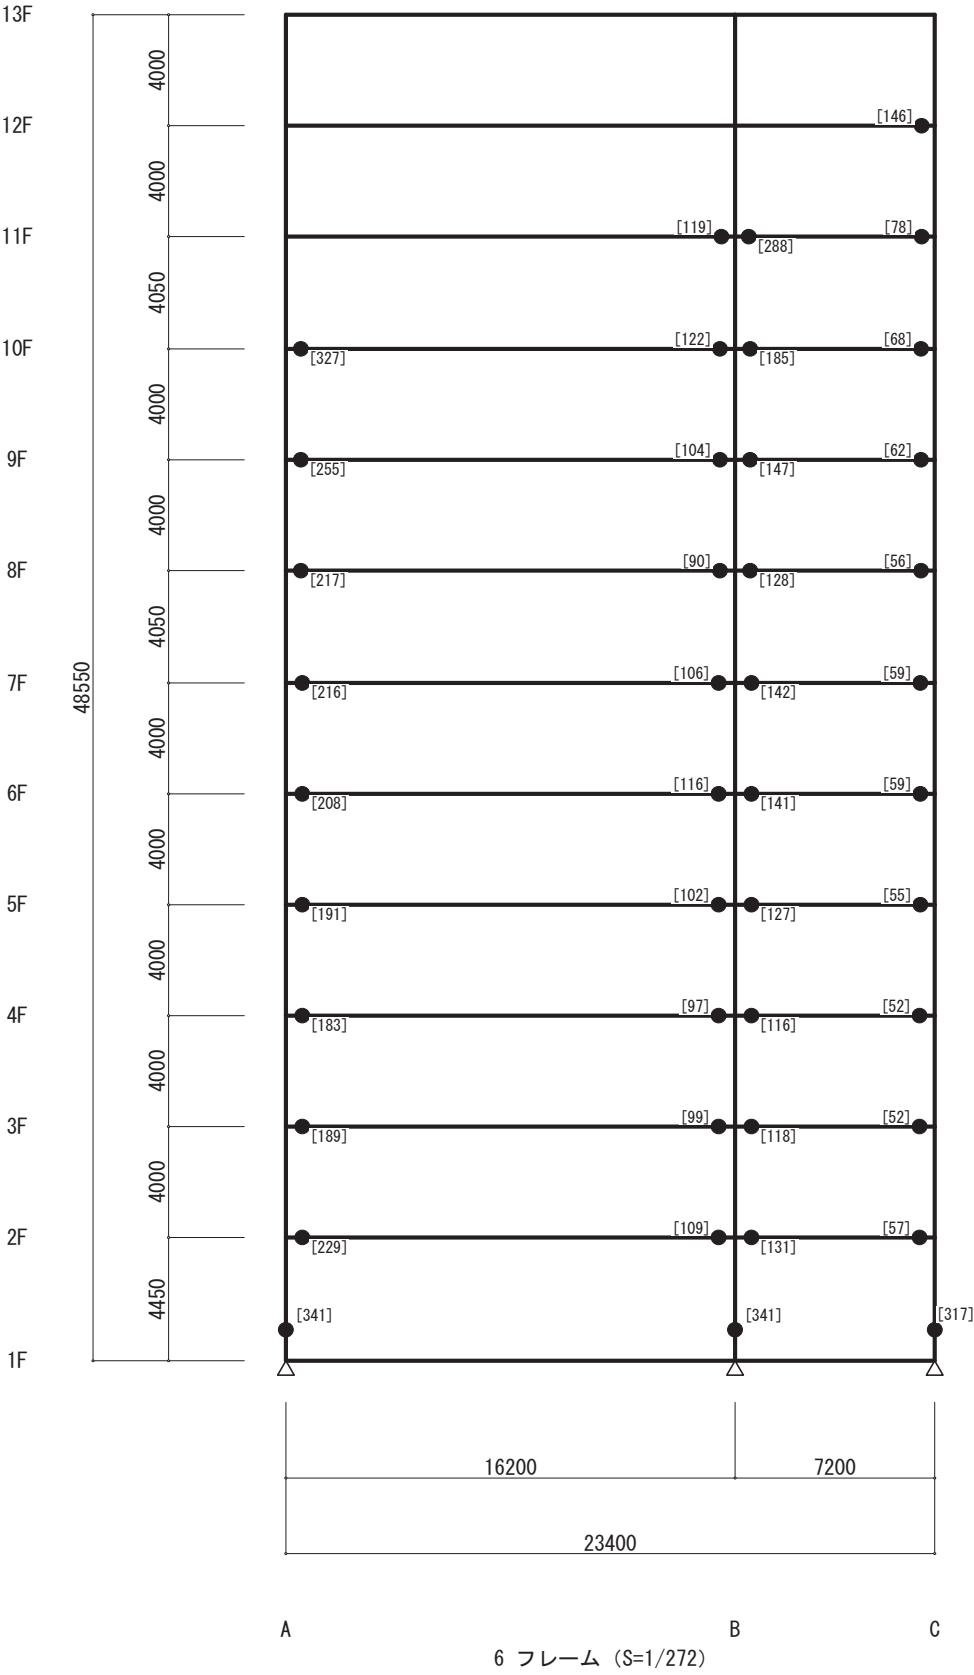


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

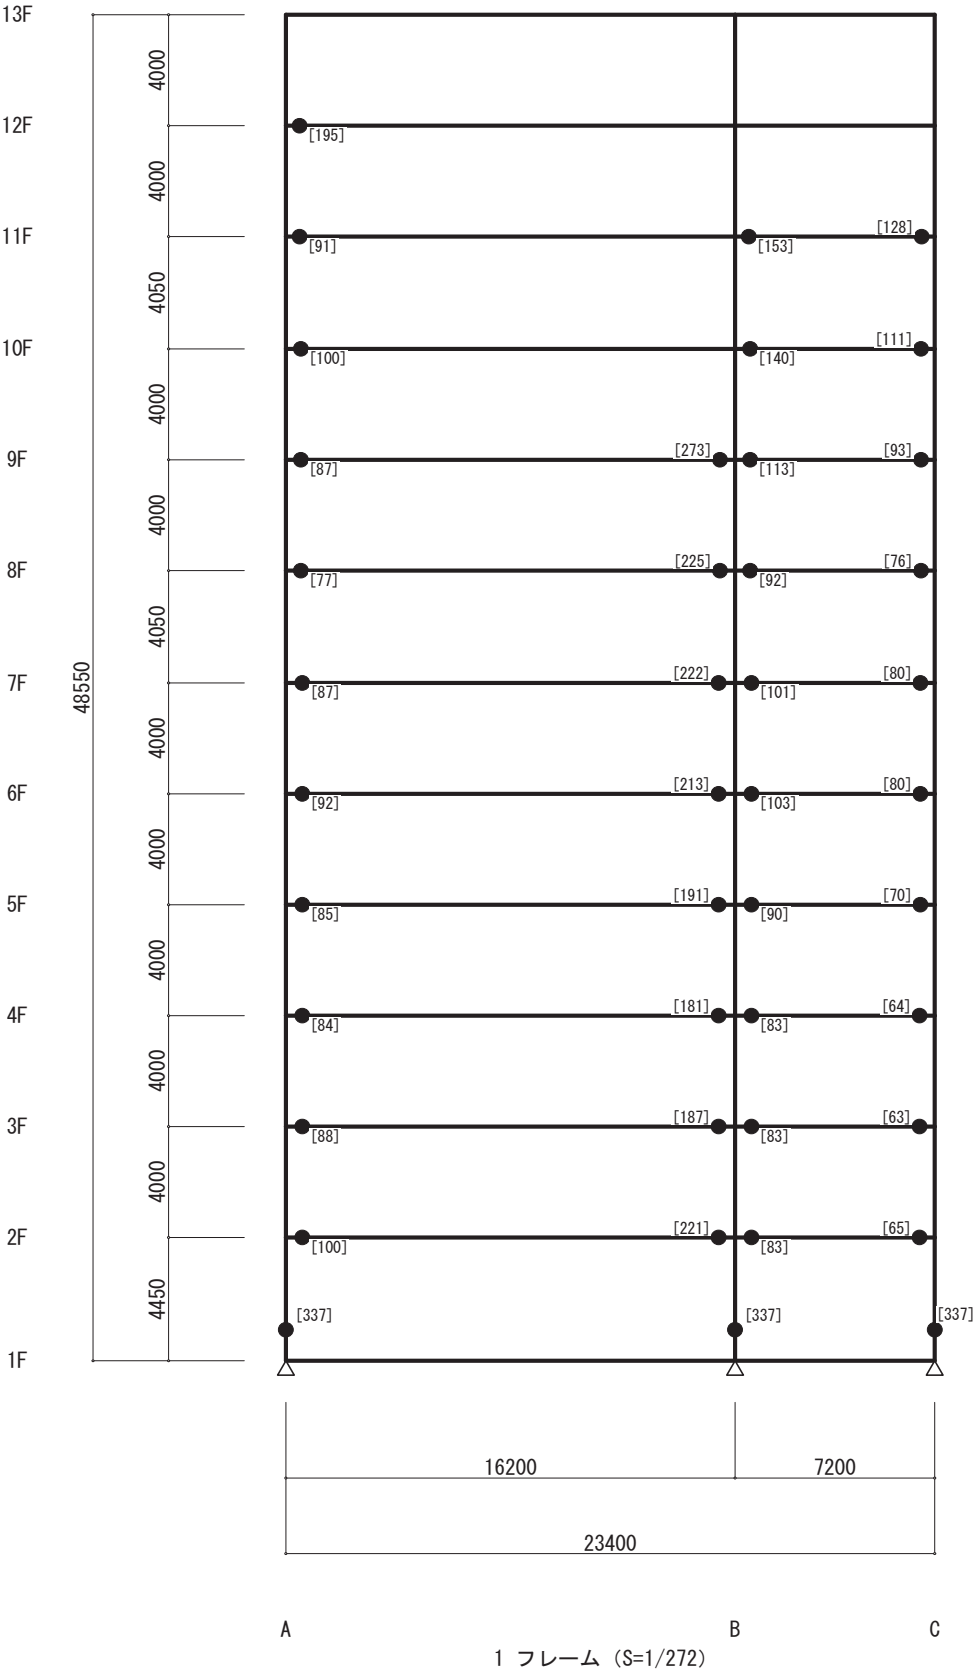


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

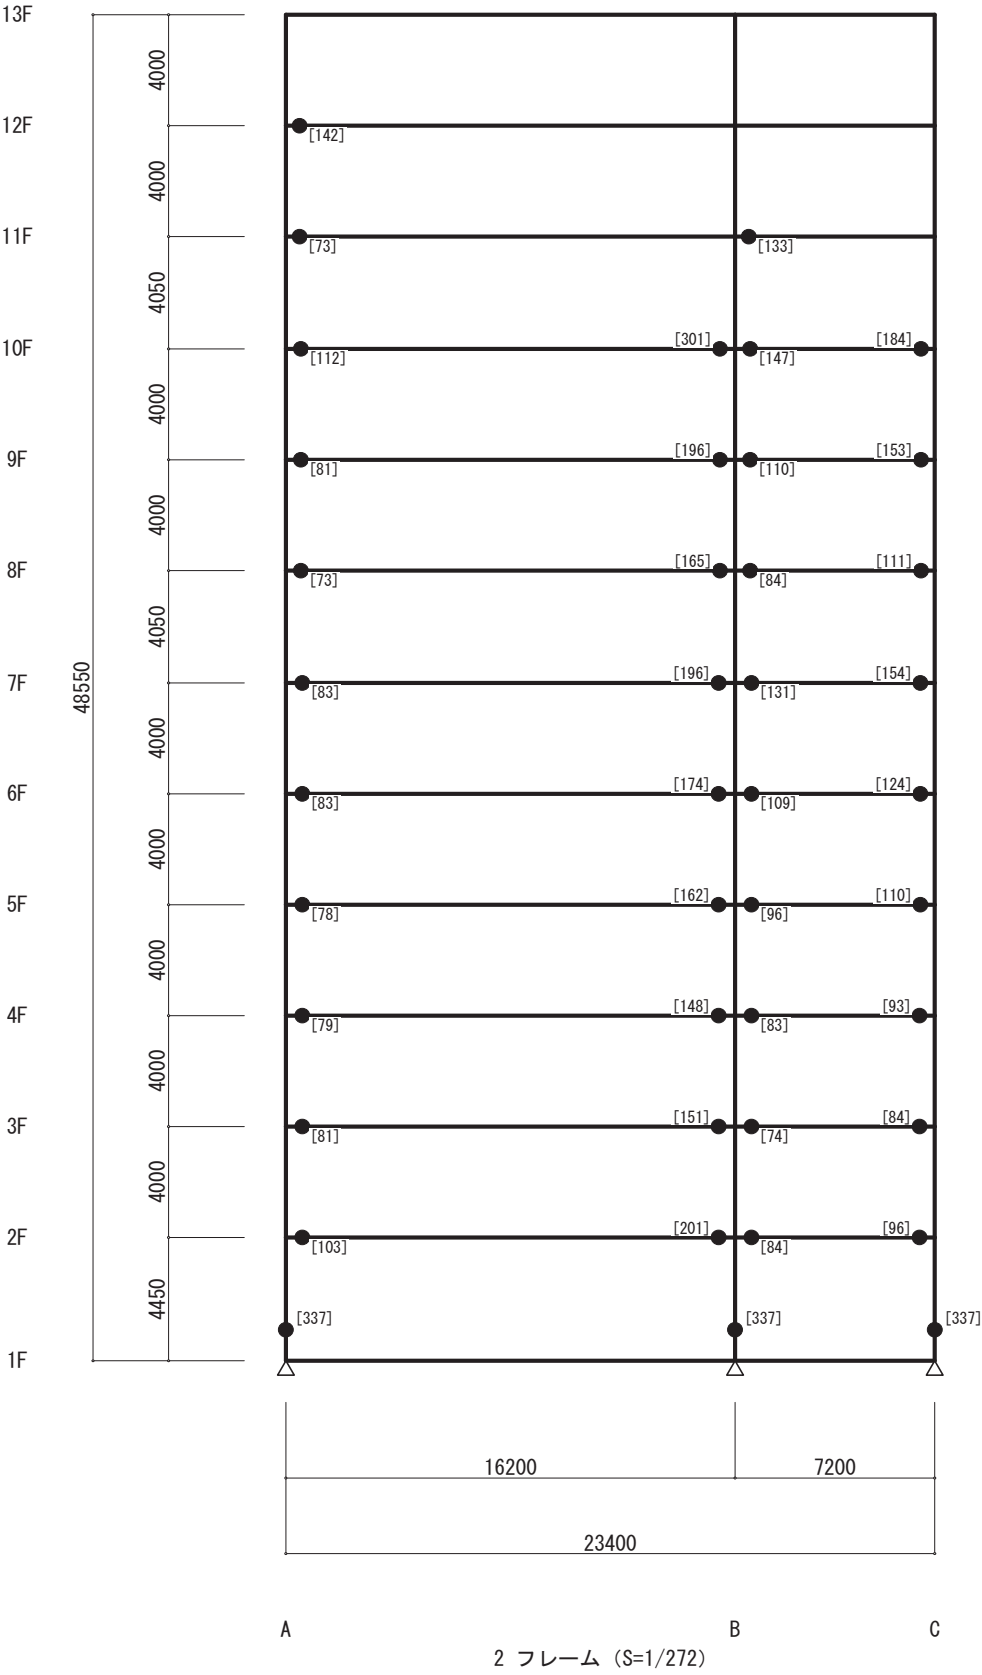


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

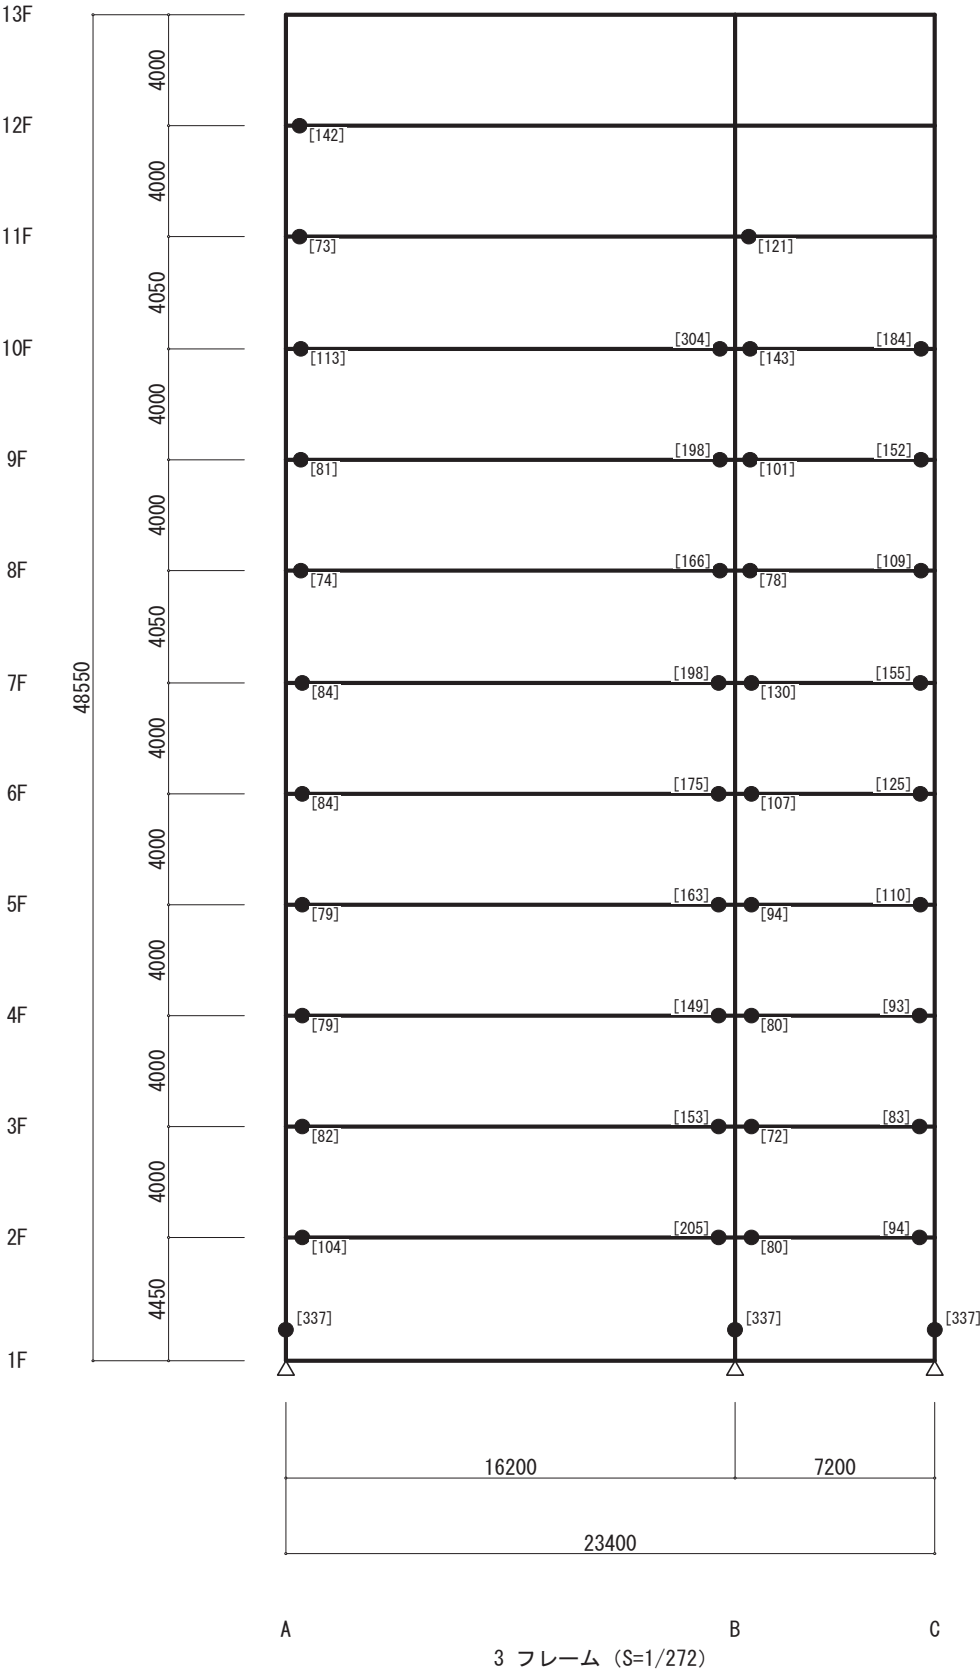


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

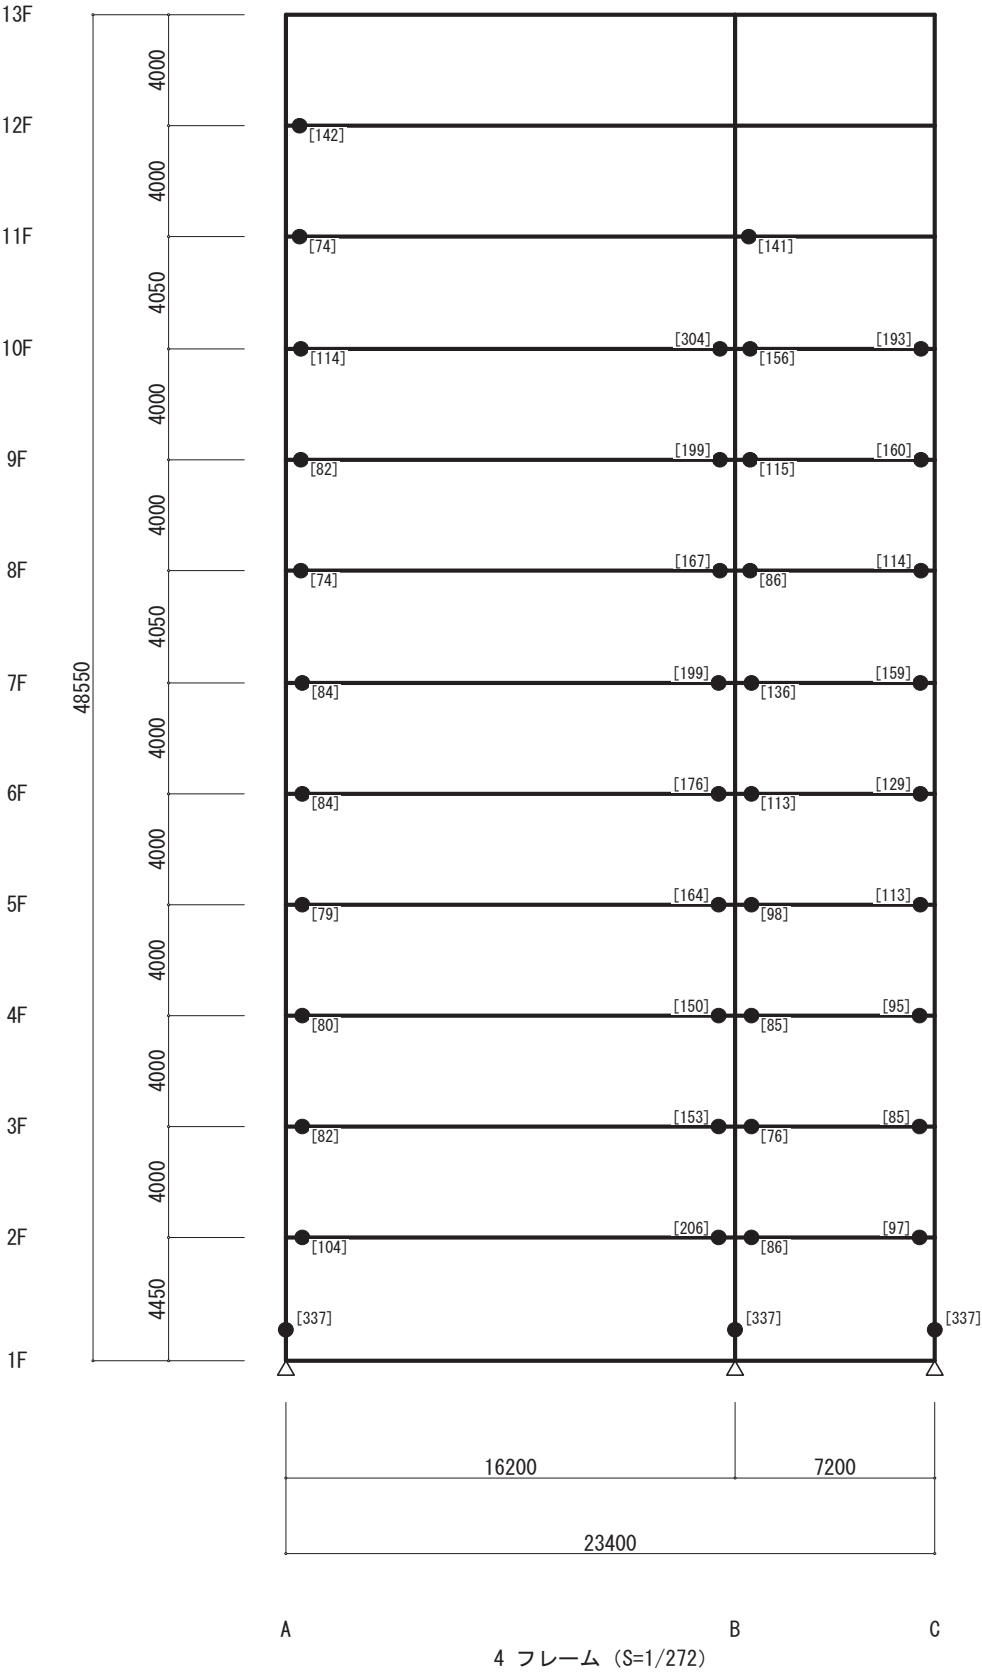

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

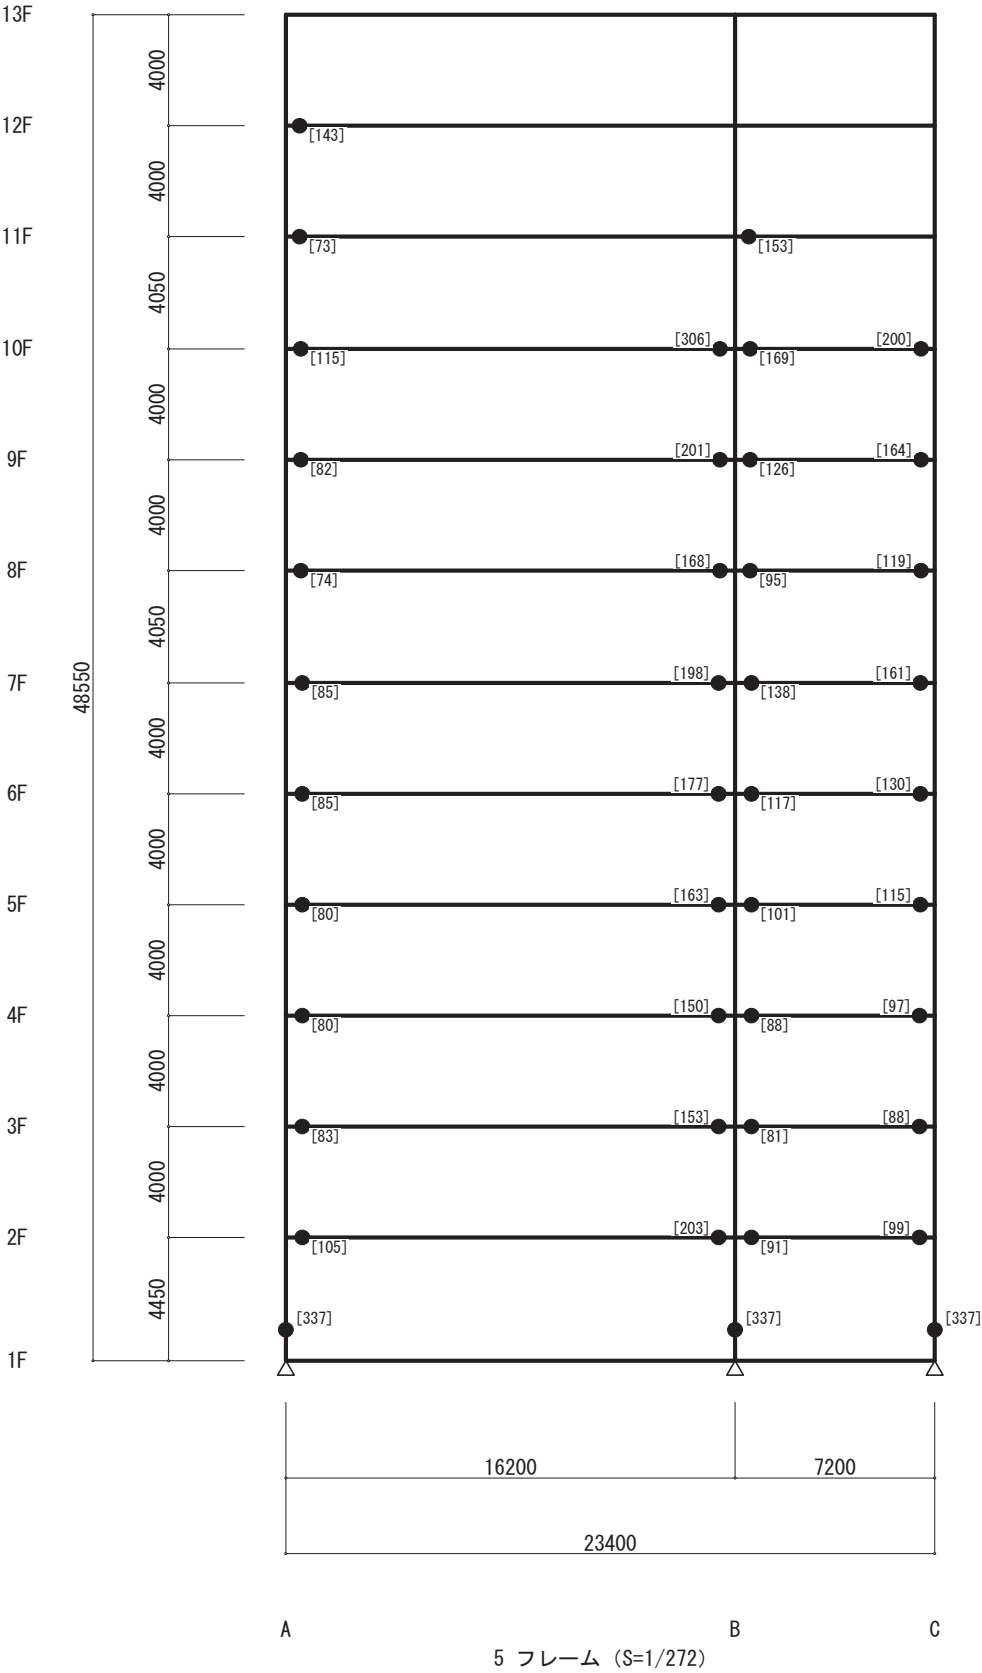


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

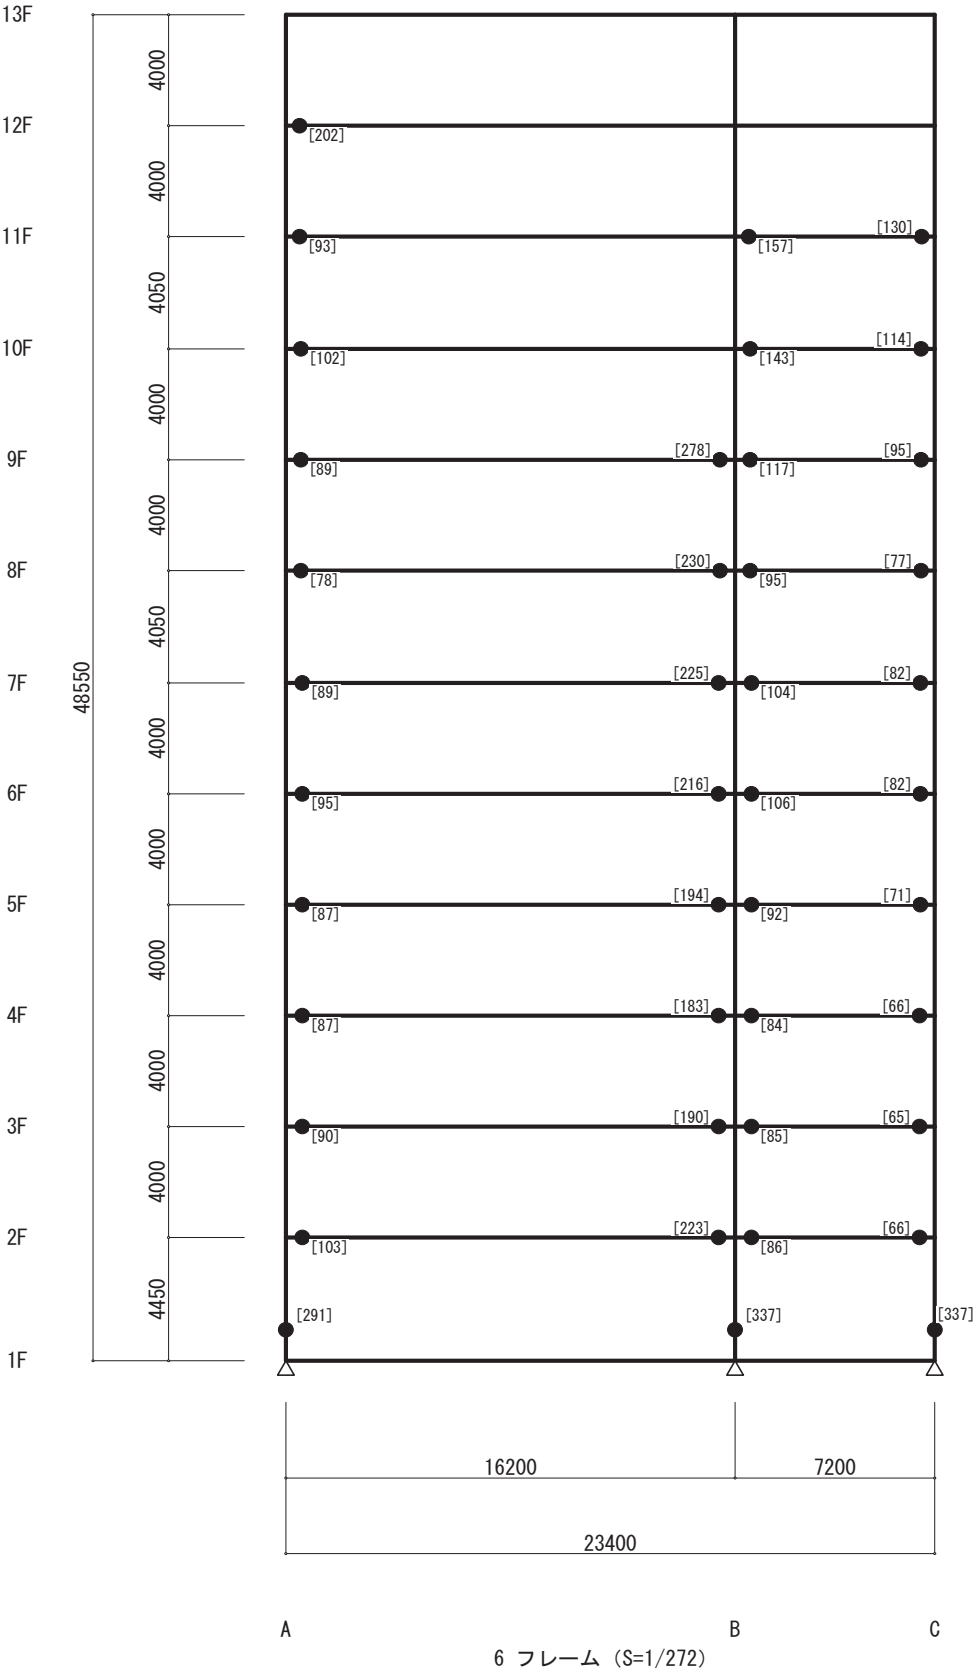


U-3. 5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3. 5. 1 終局時機構図 (Ds算定時)

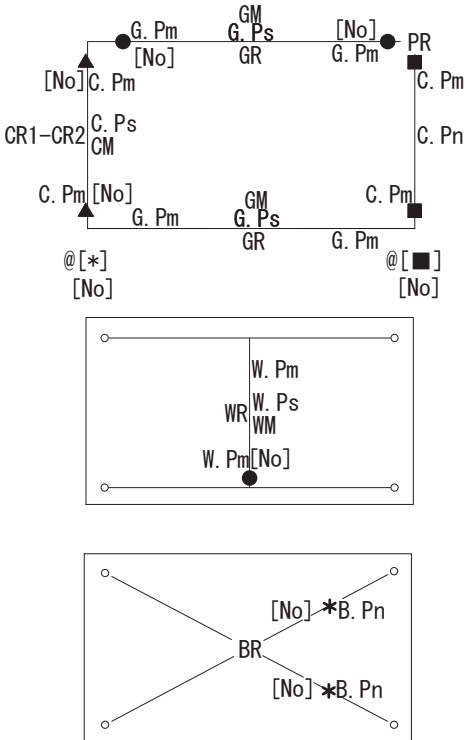


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

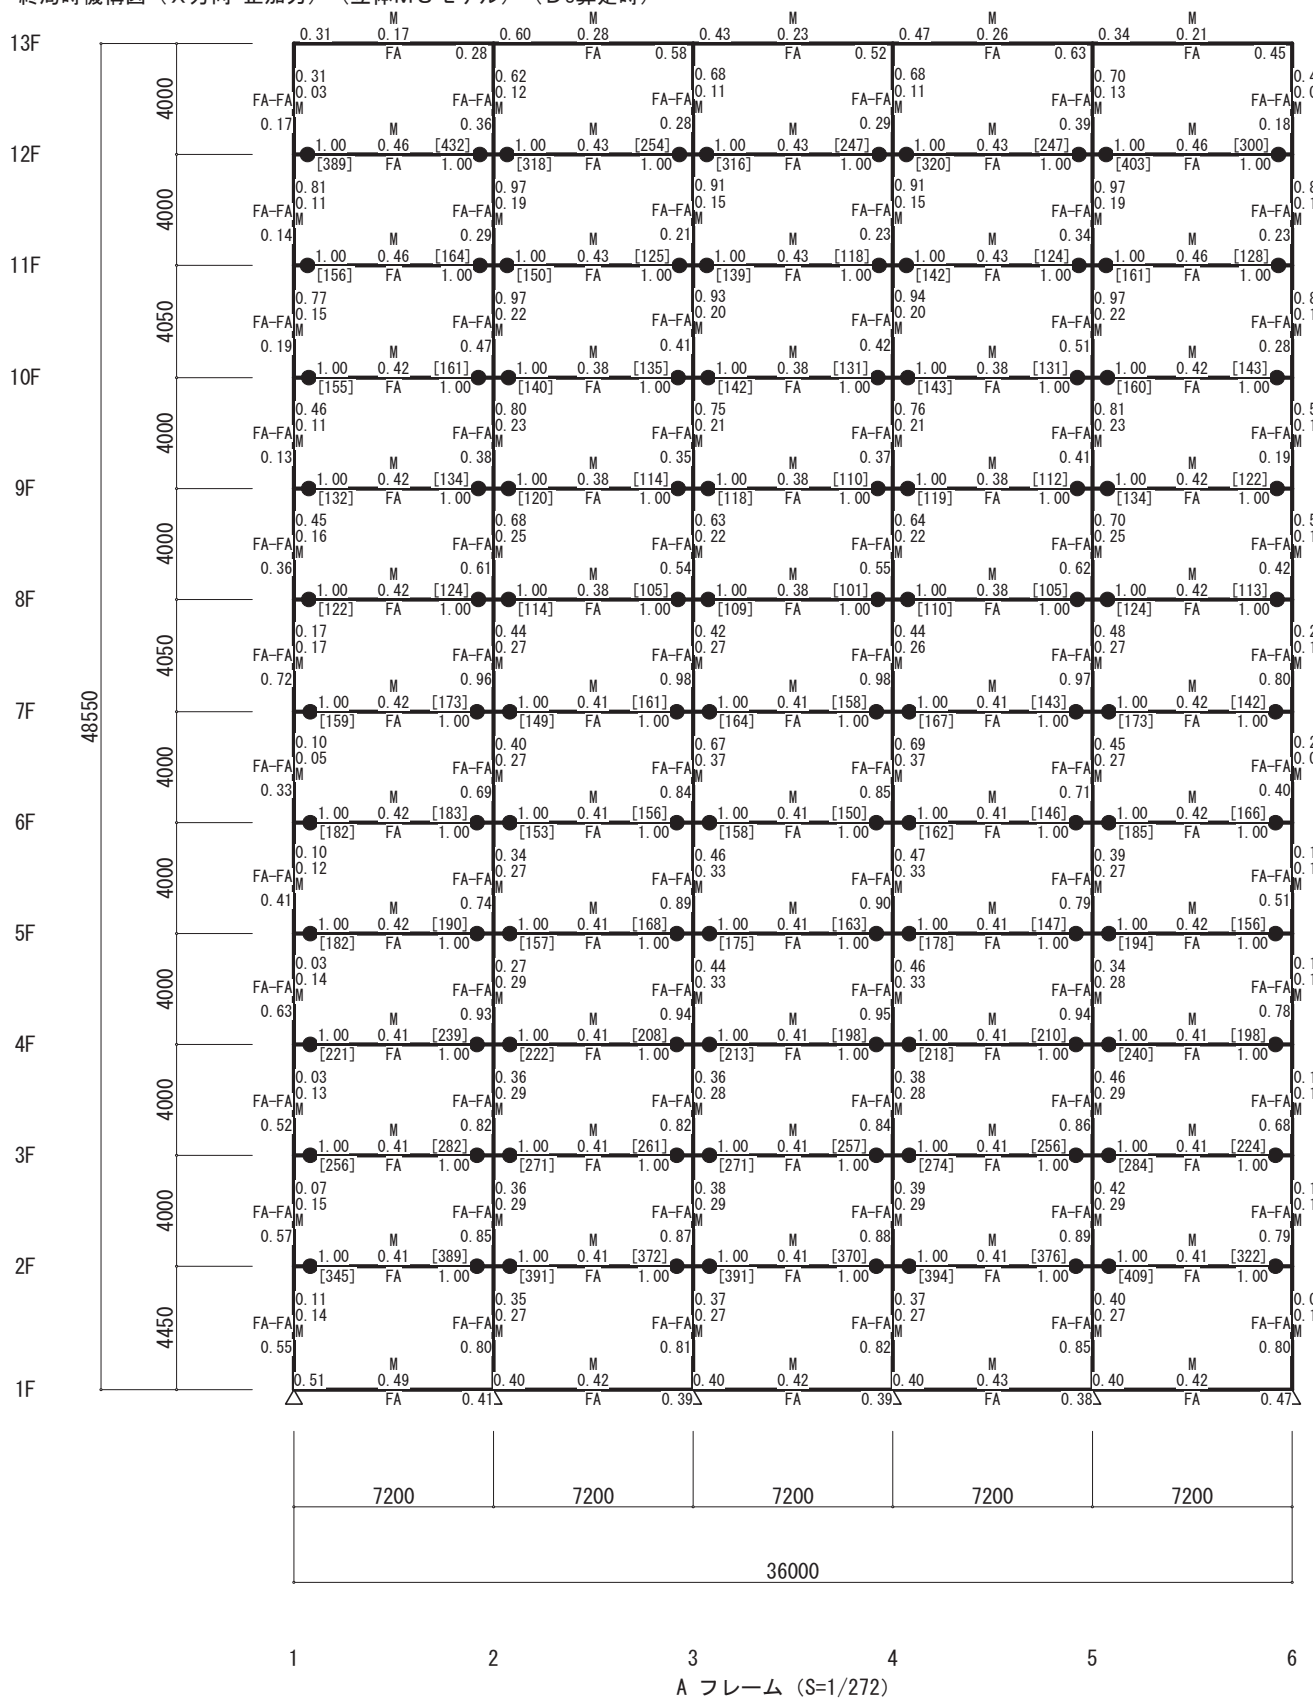


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

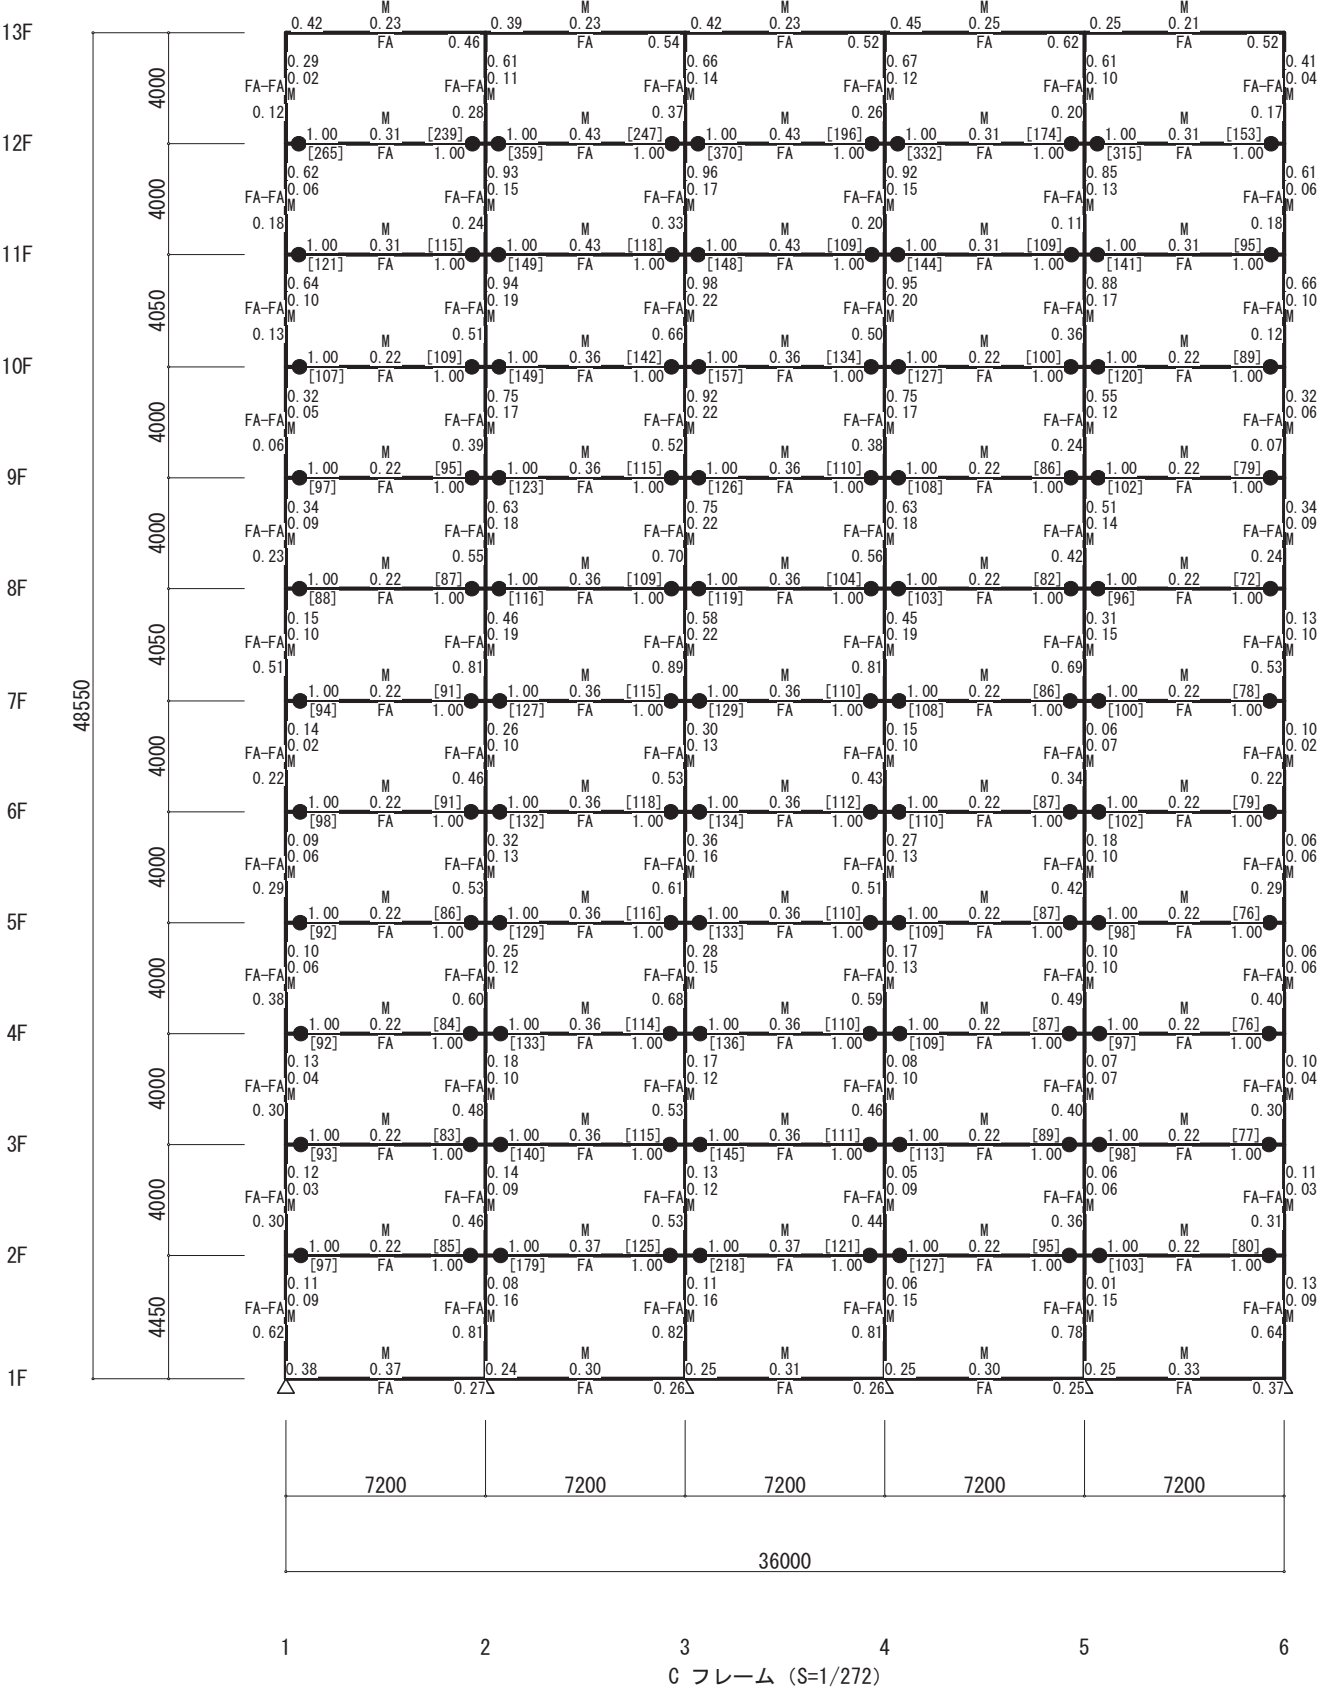


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

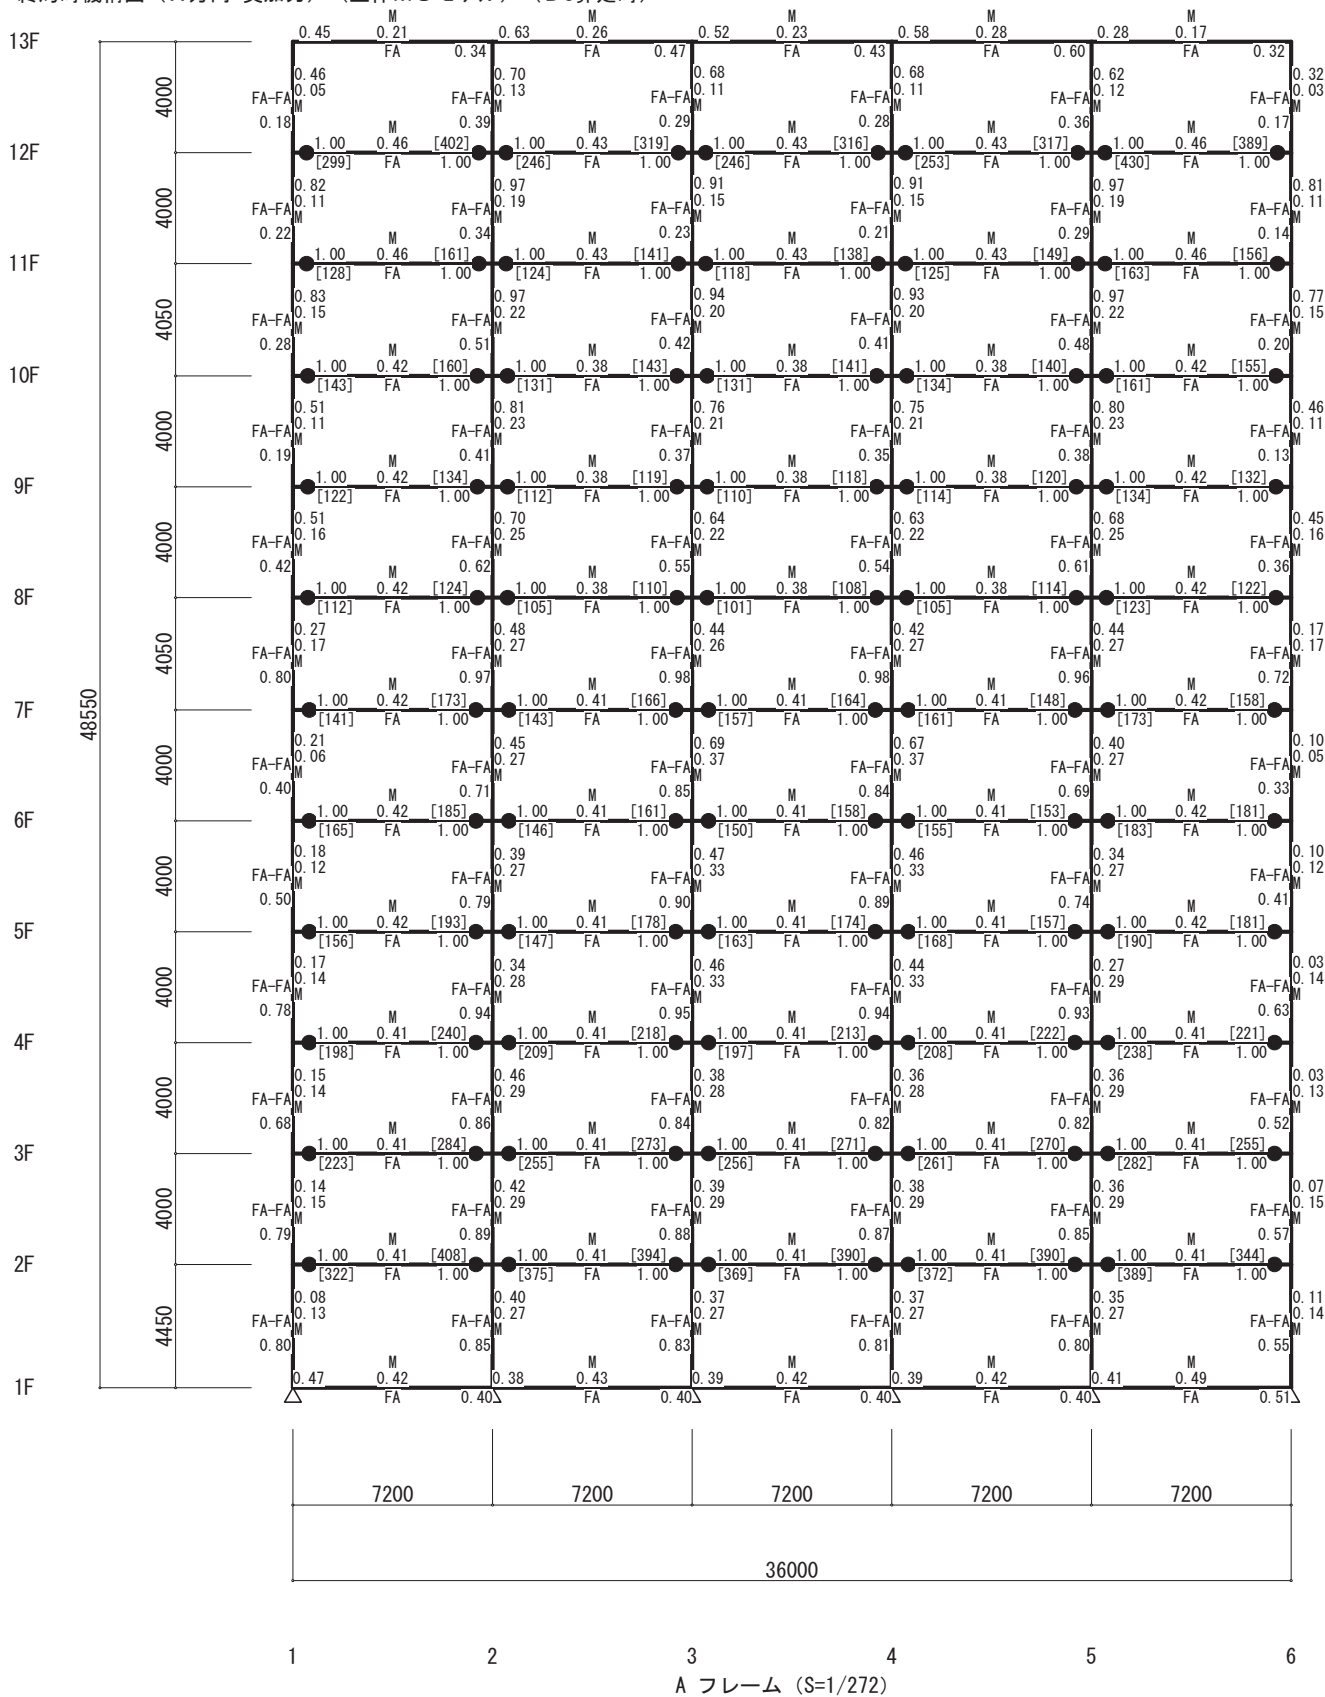


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

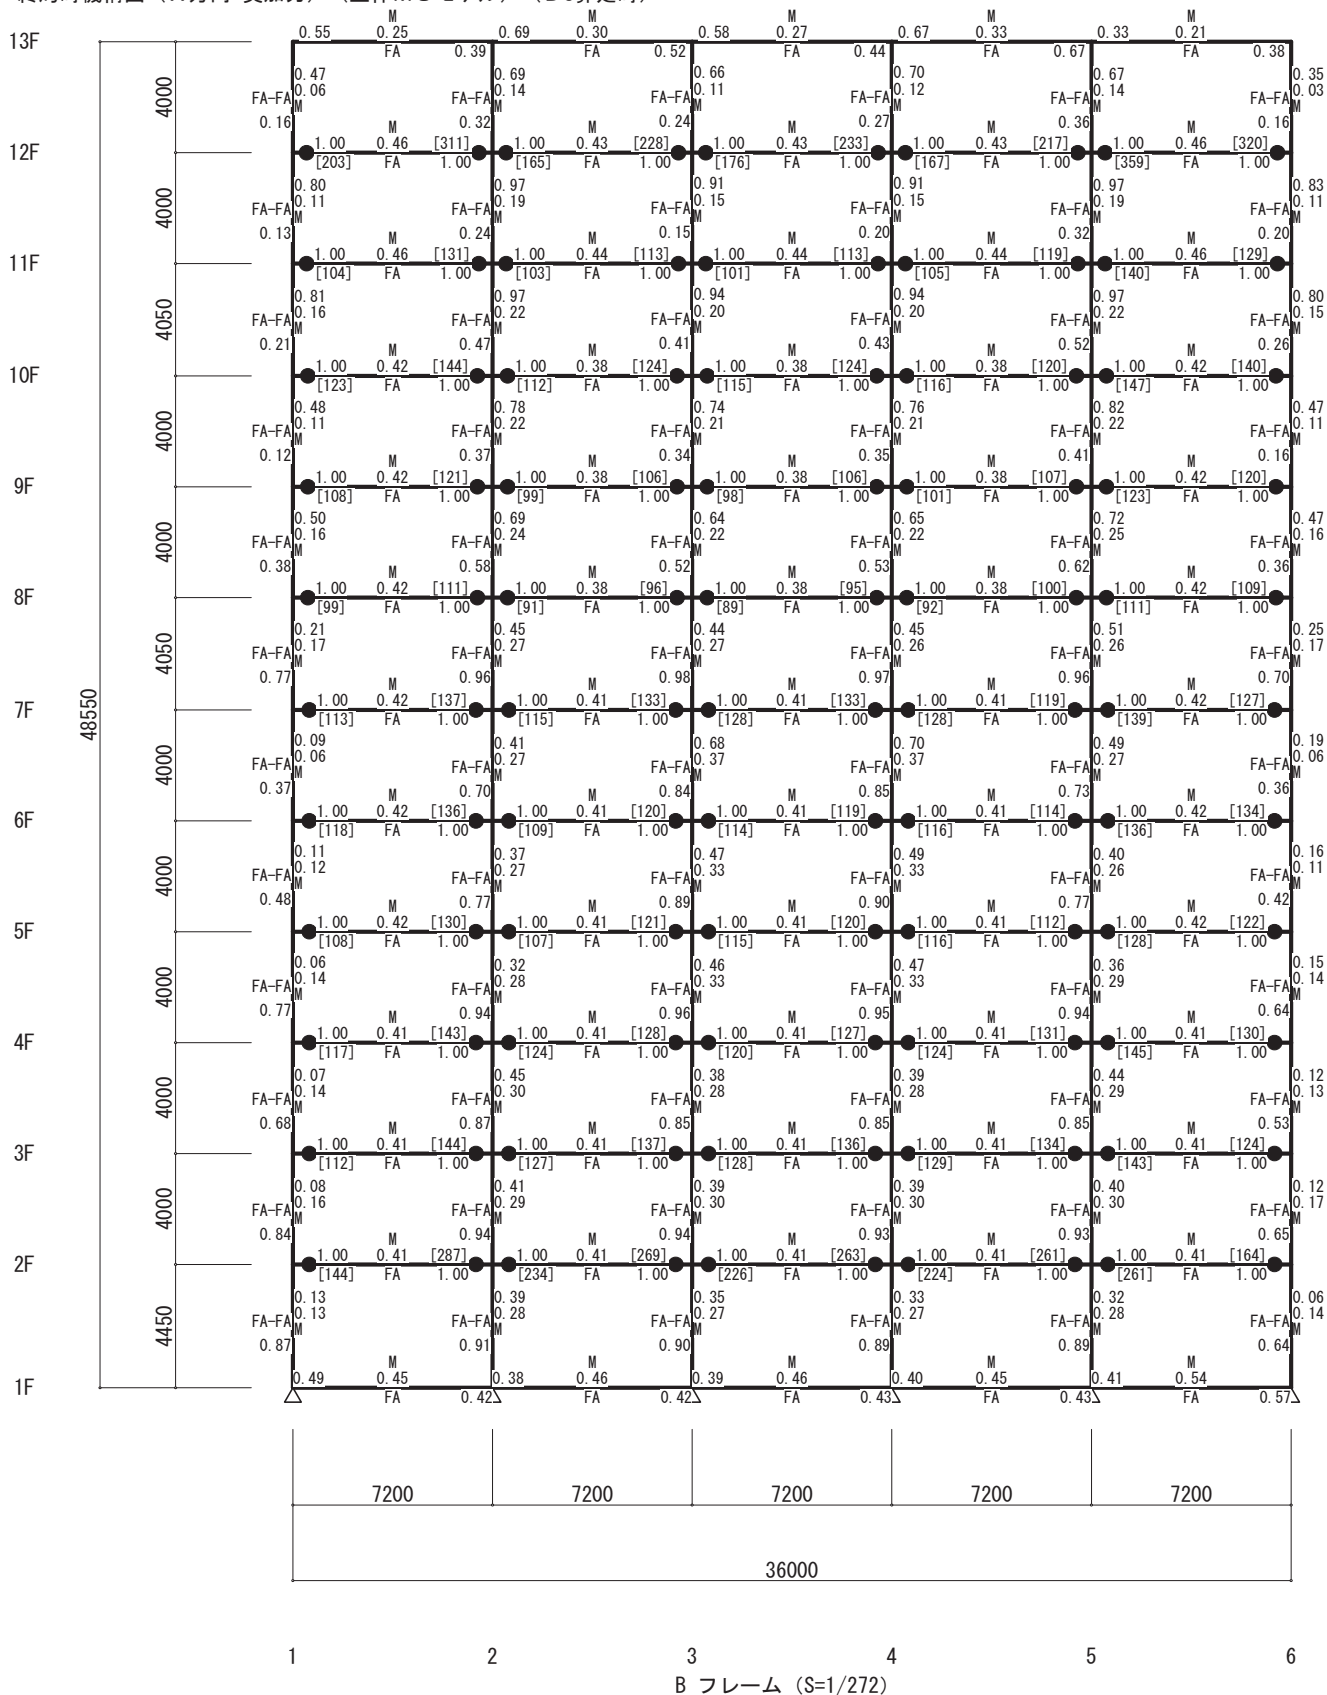


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

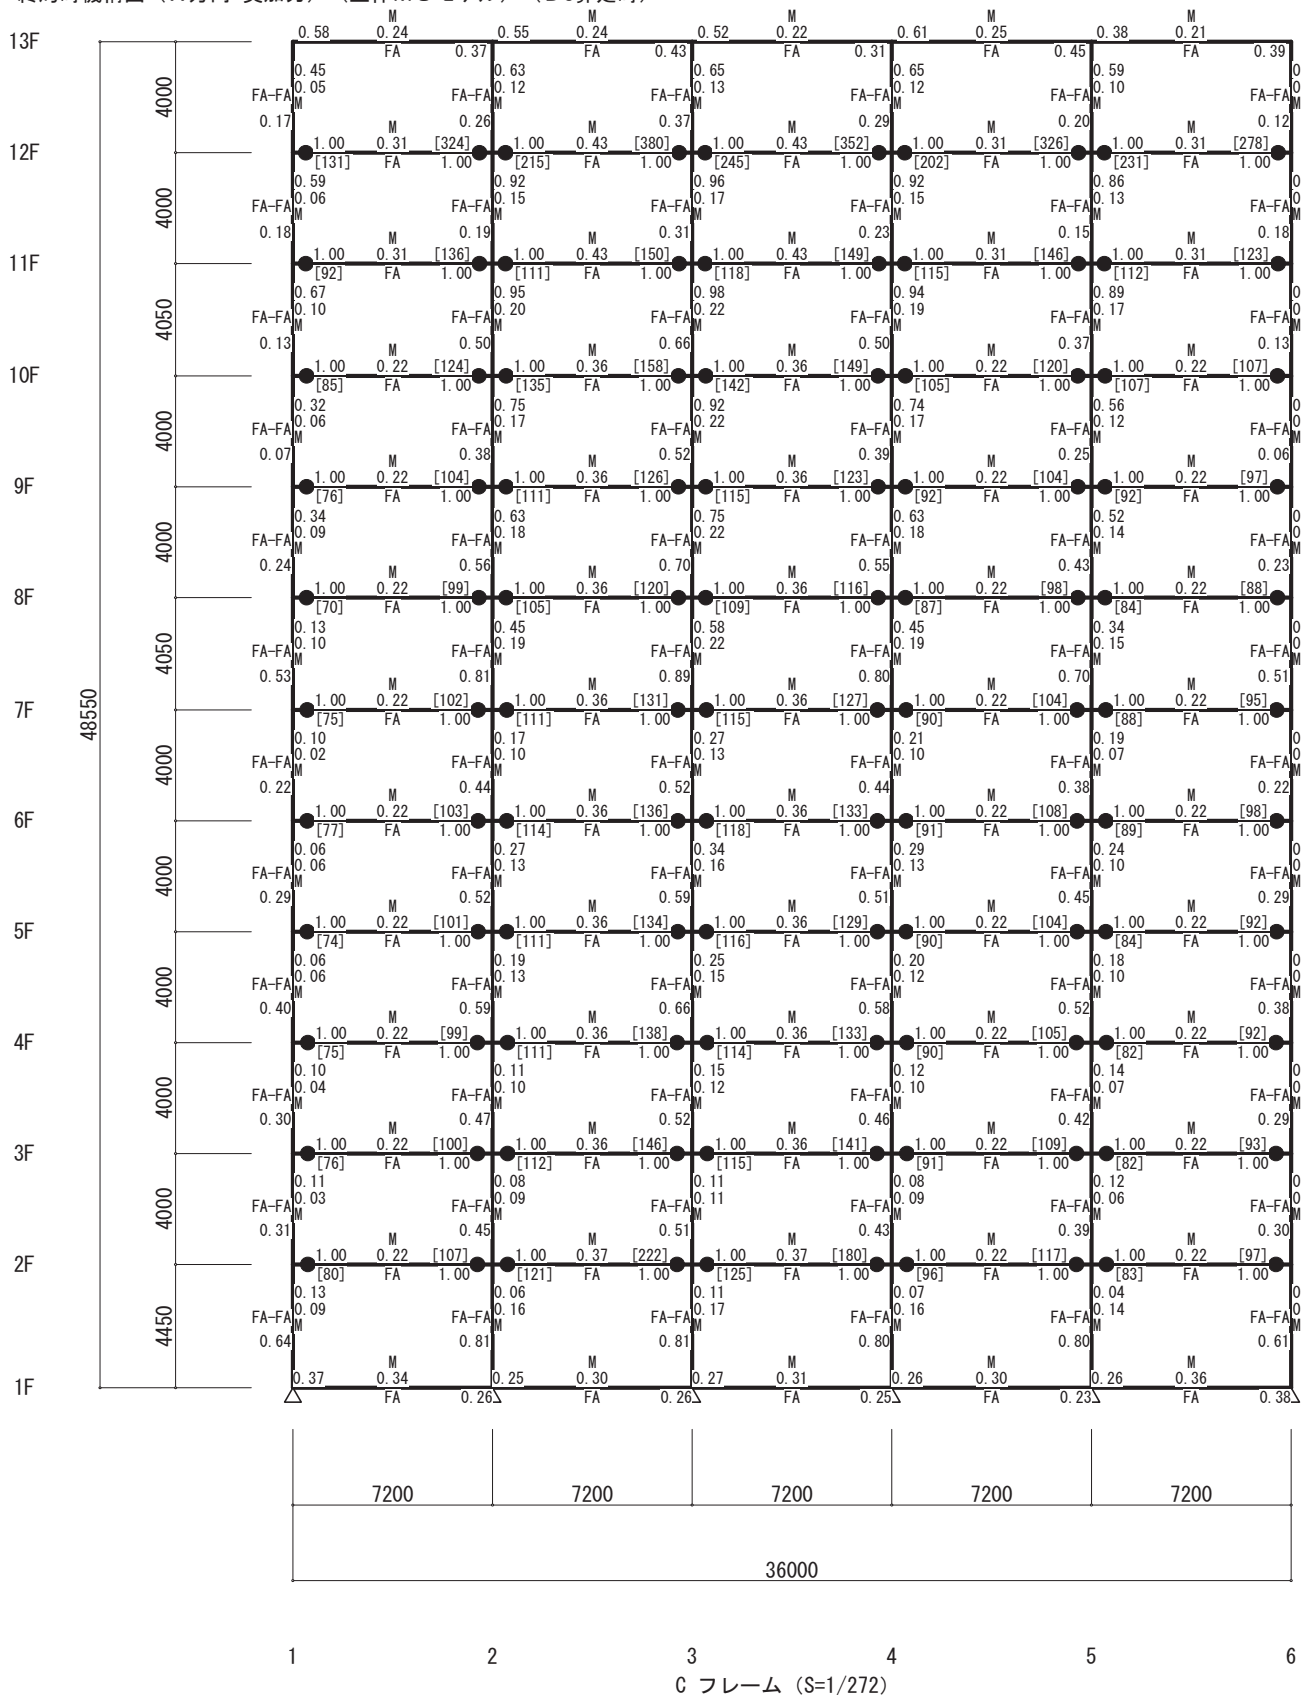


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

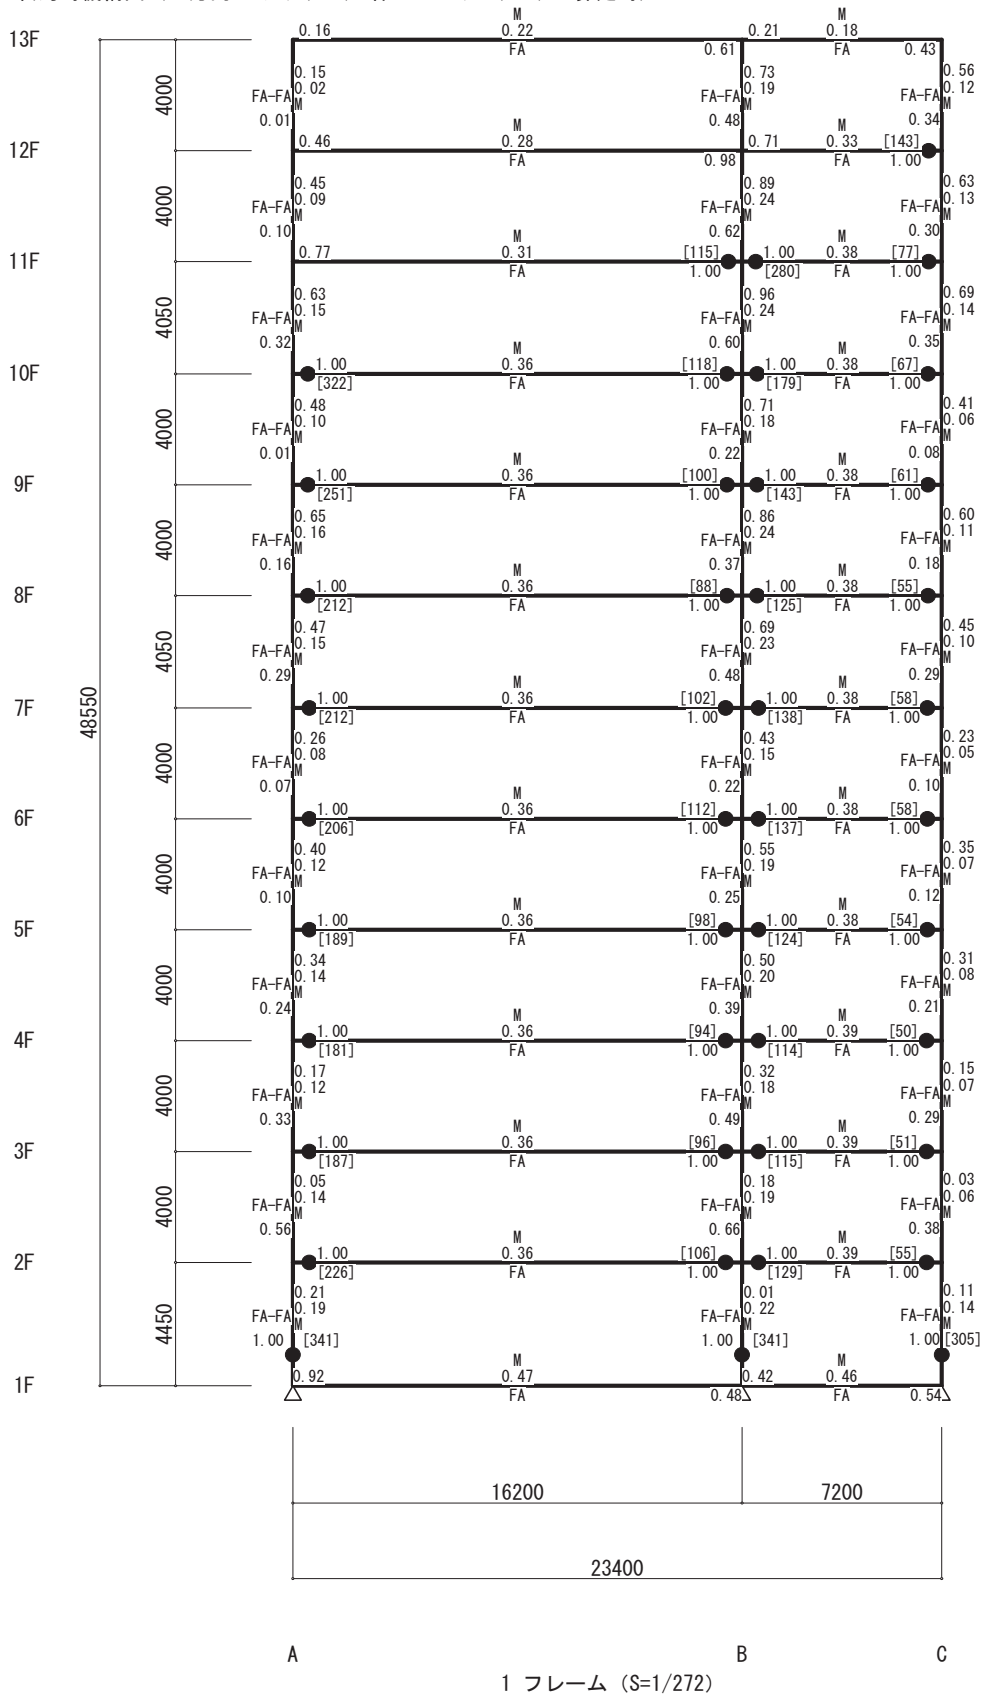


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

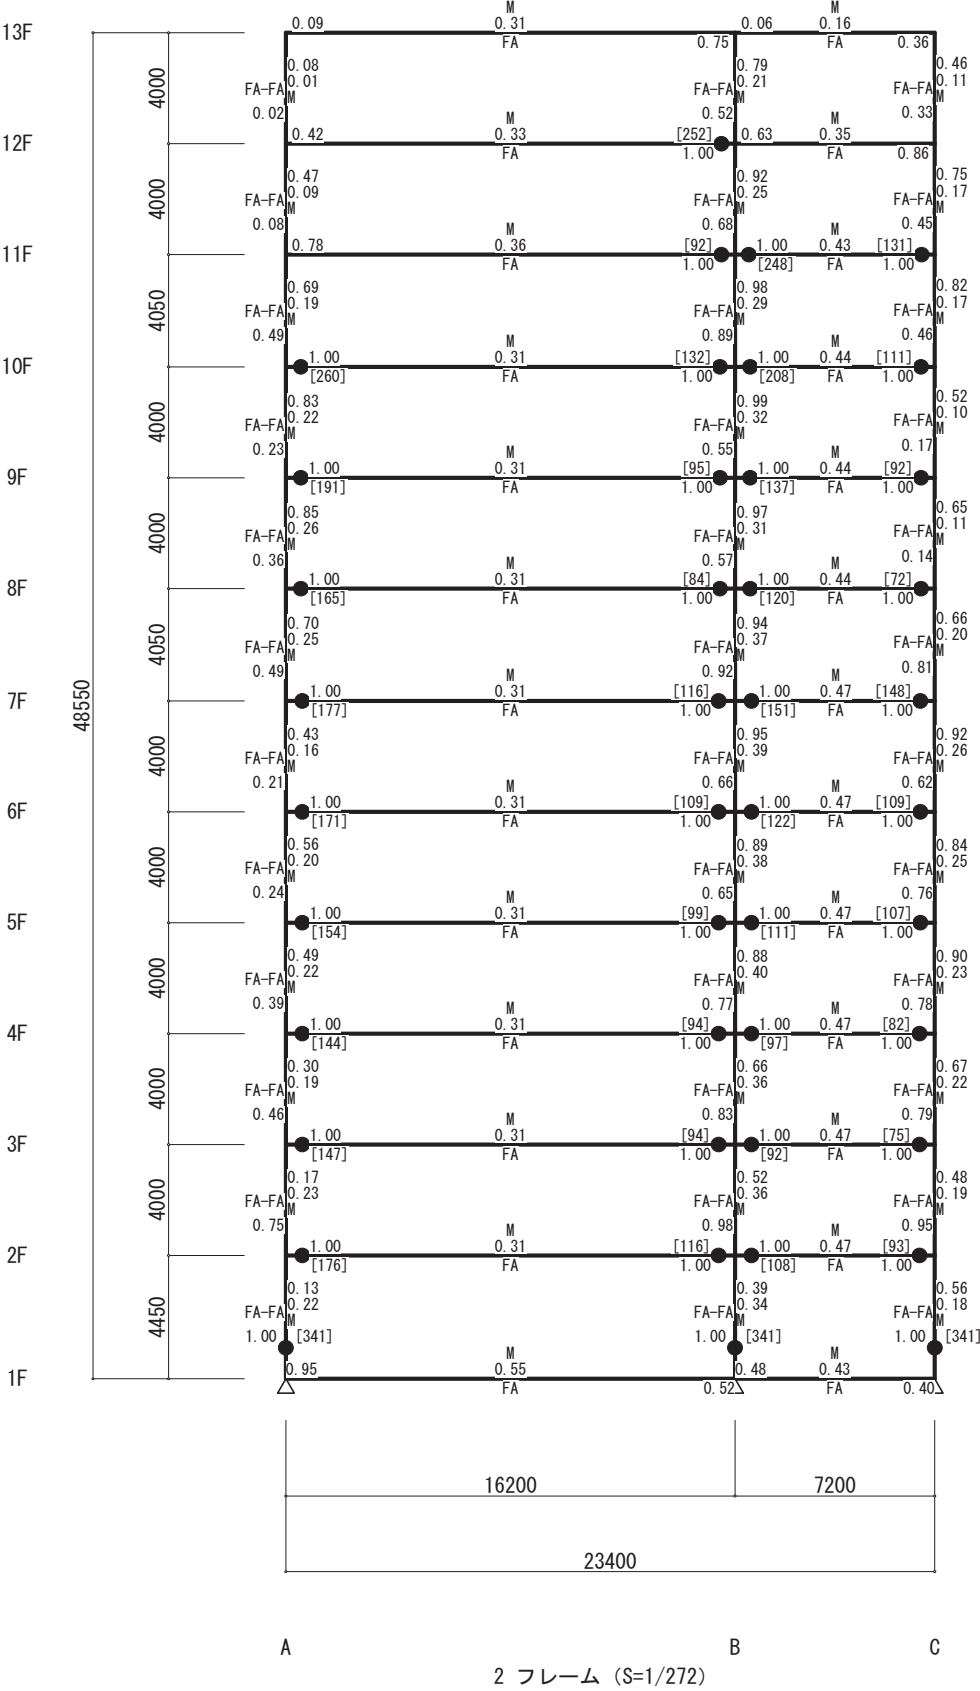


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

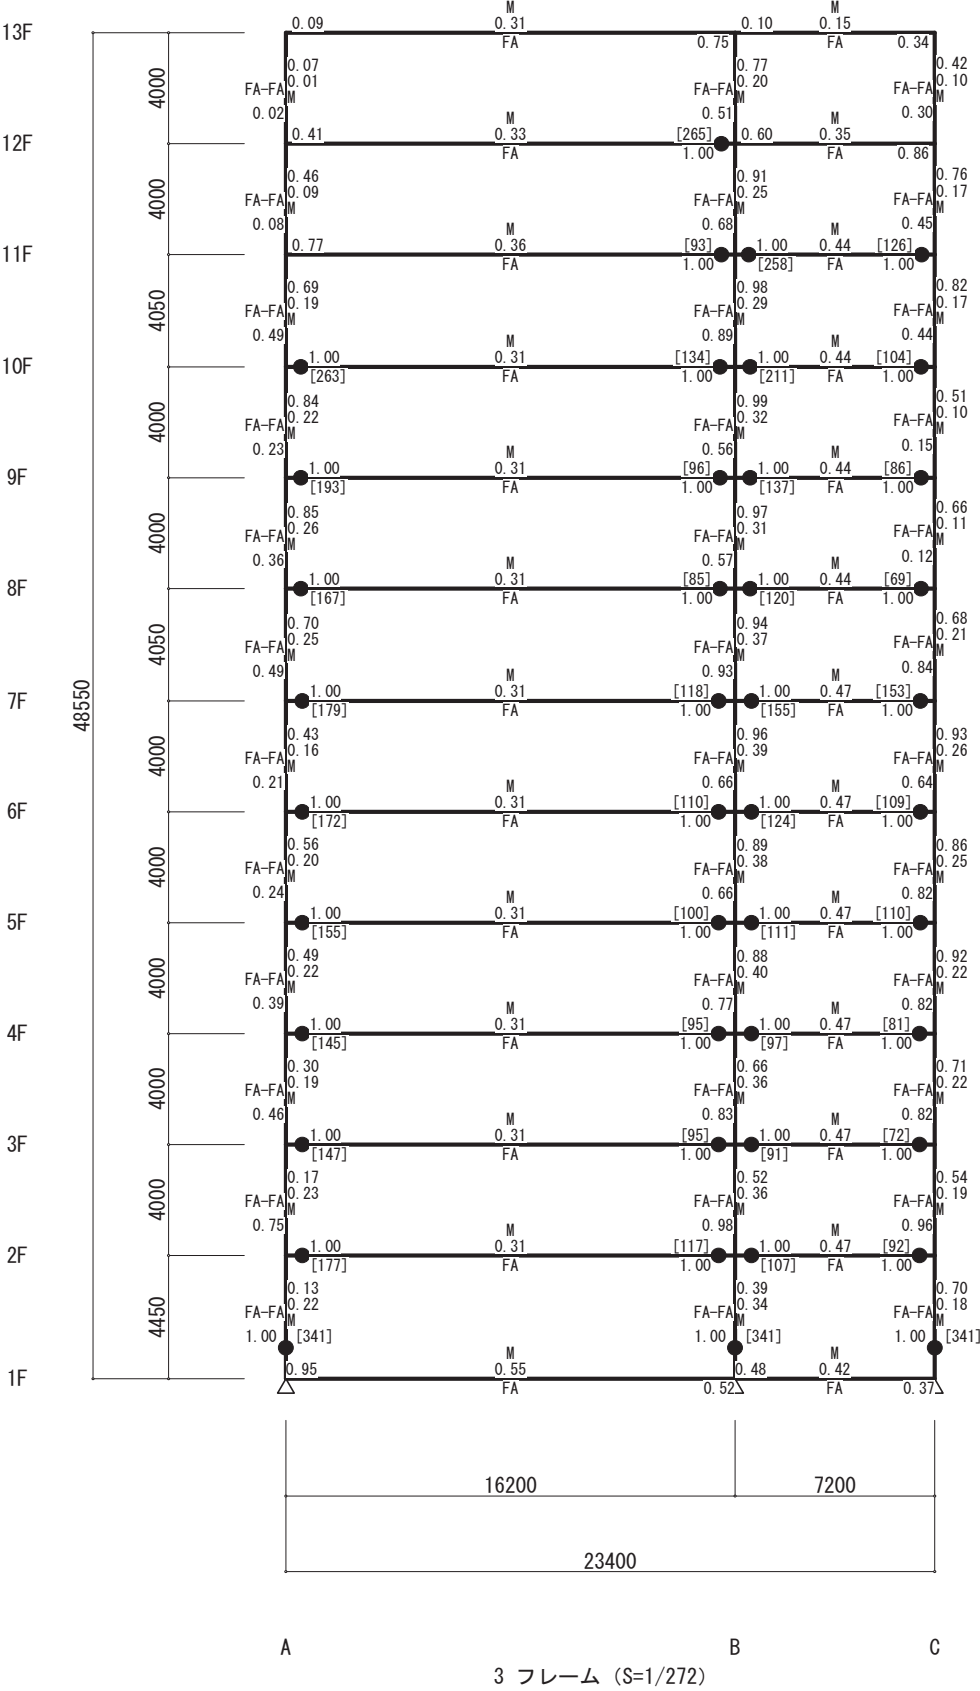


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

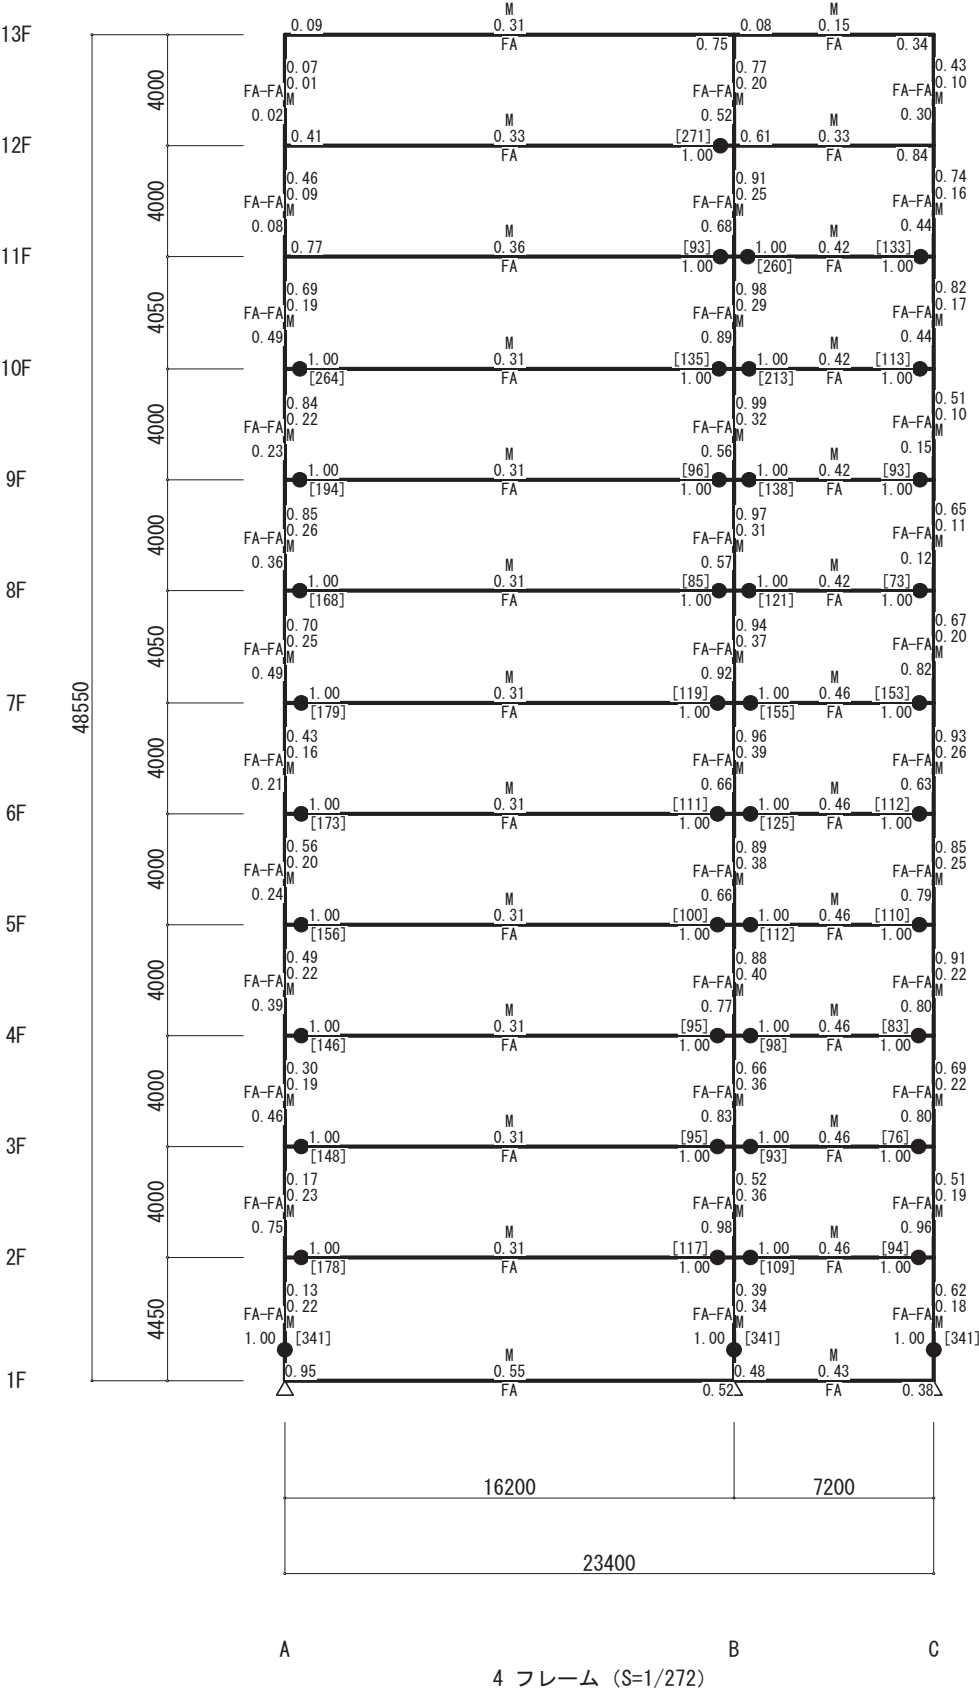


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

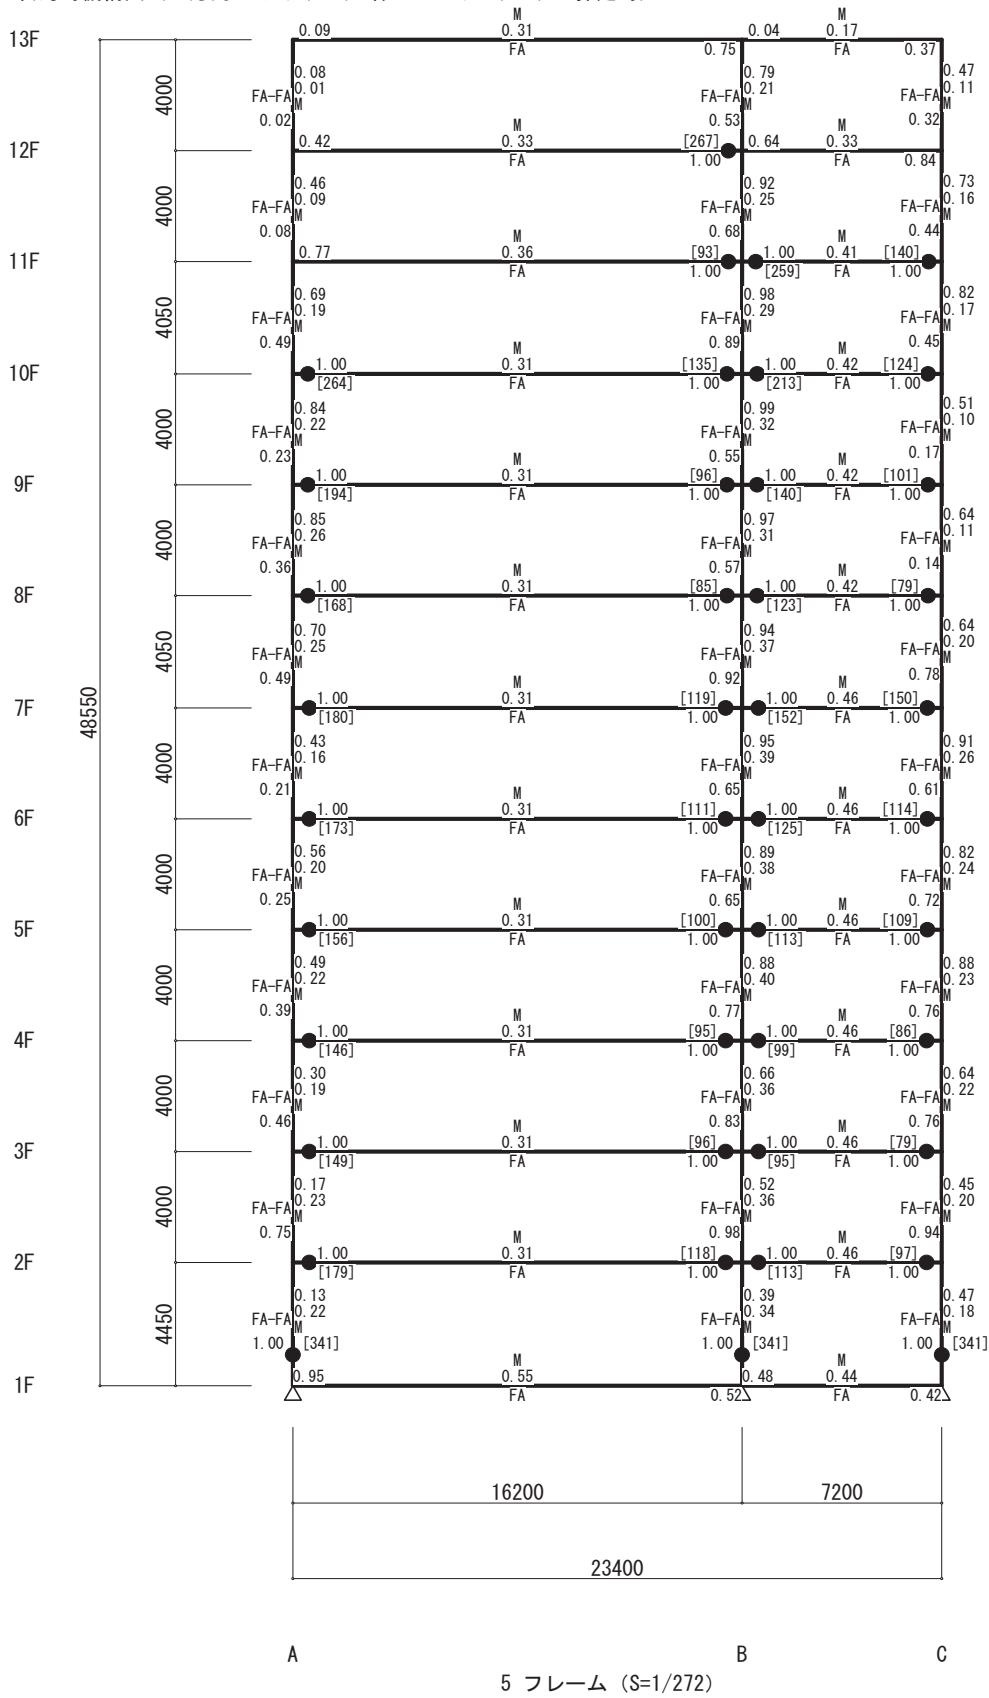


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

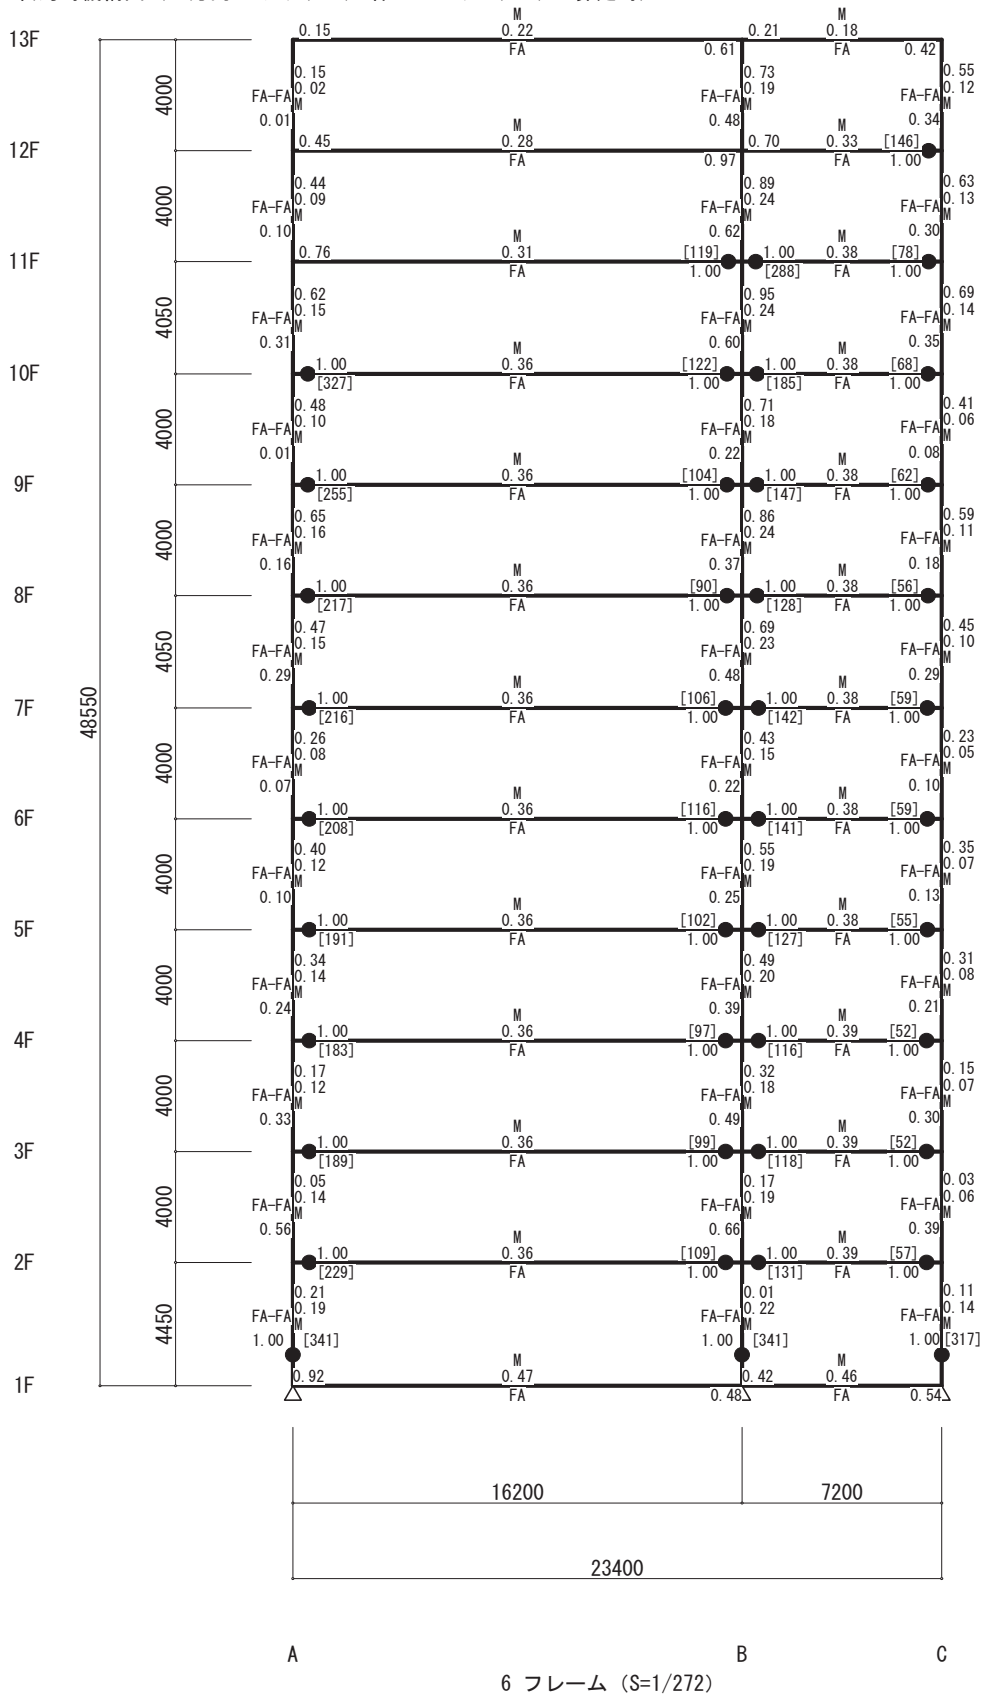


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

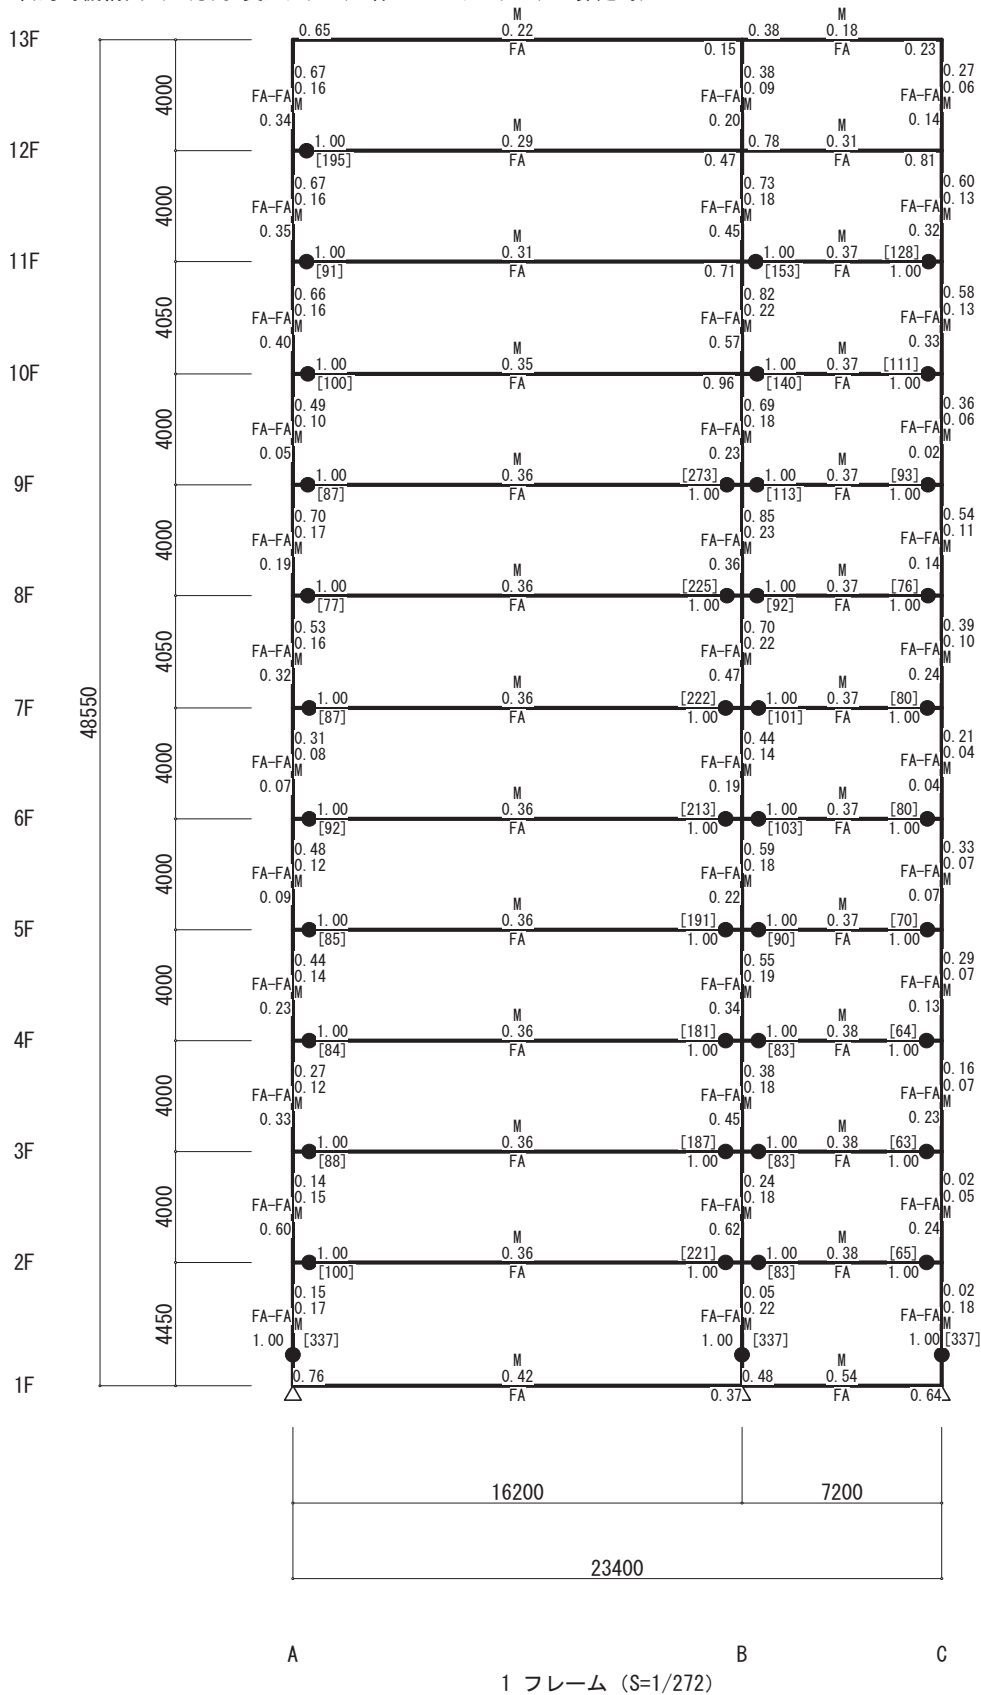


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

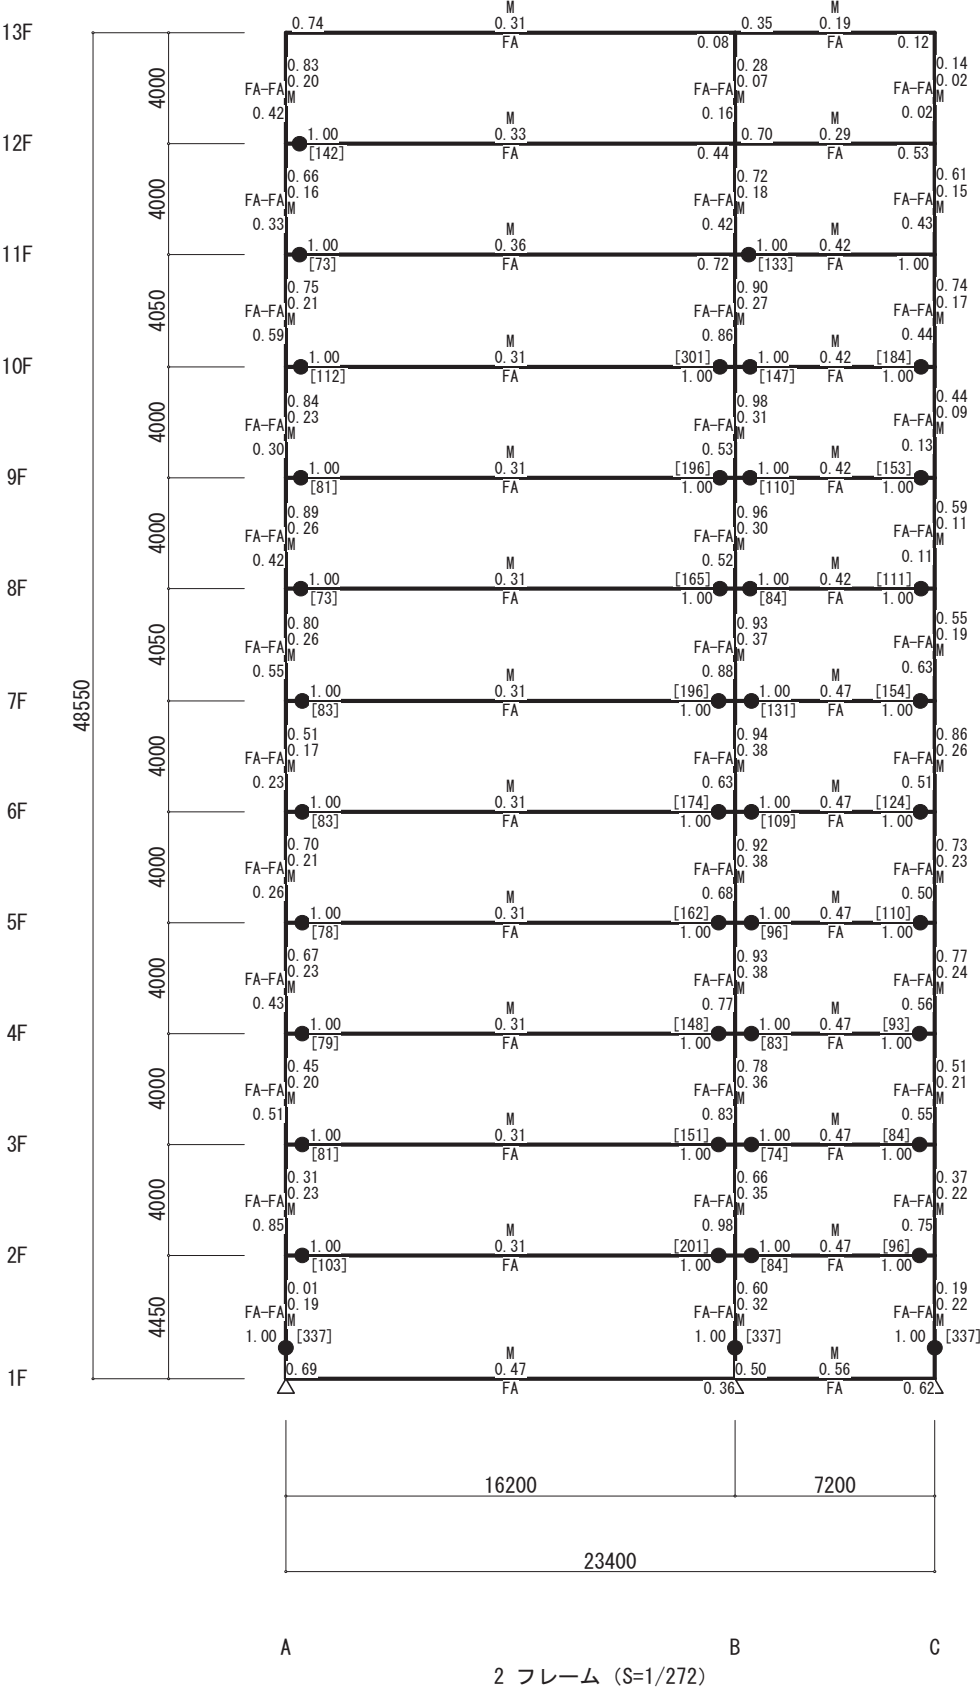


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

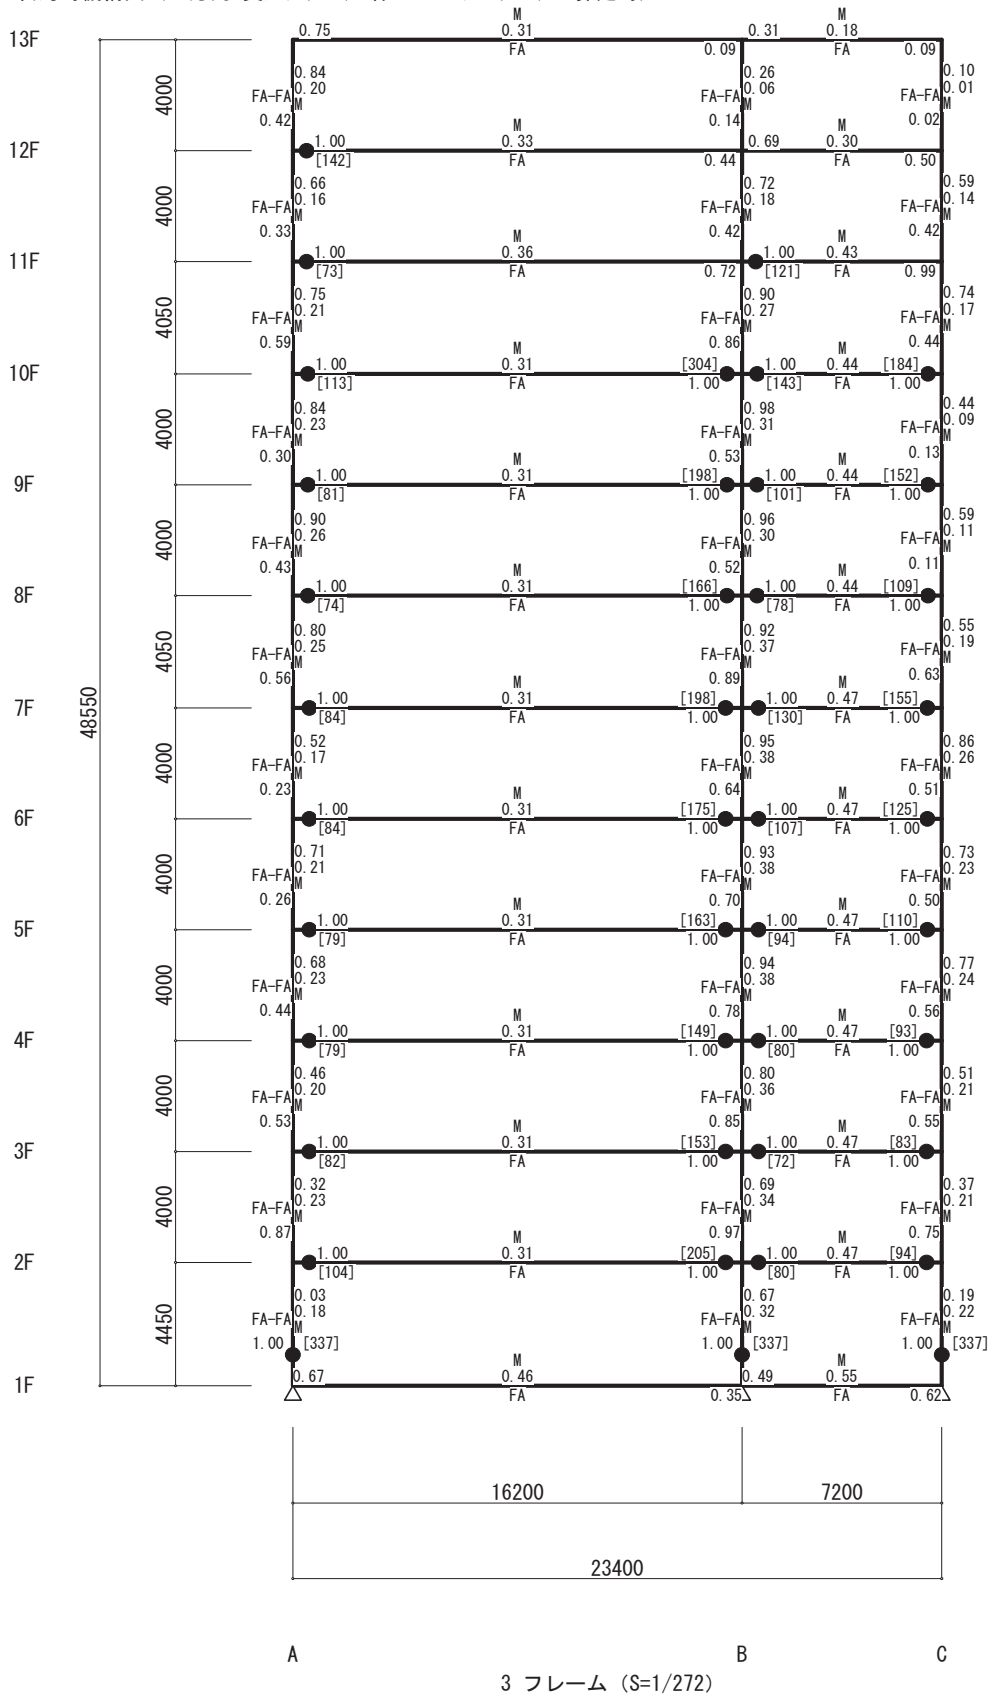


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

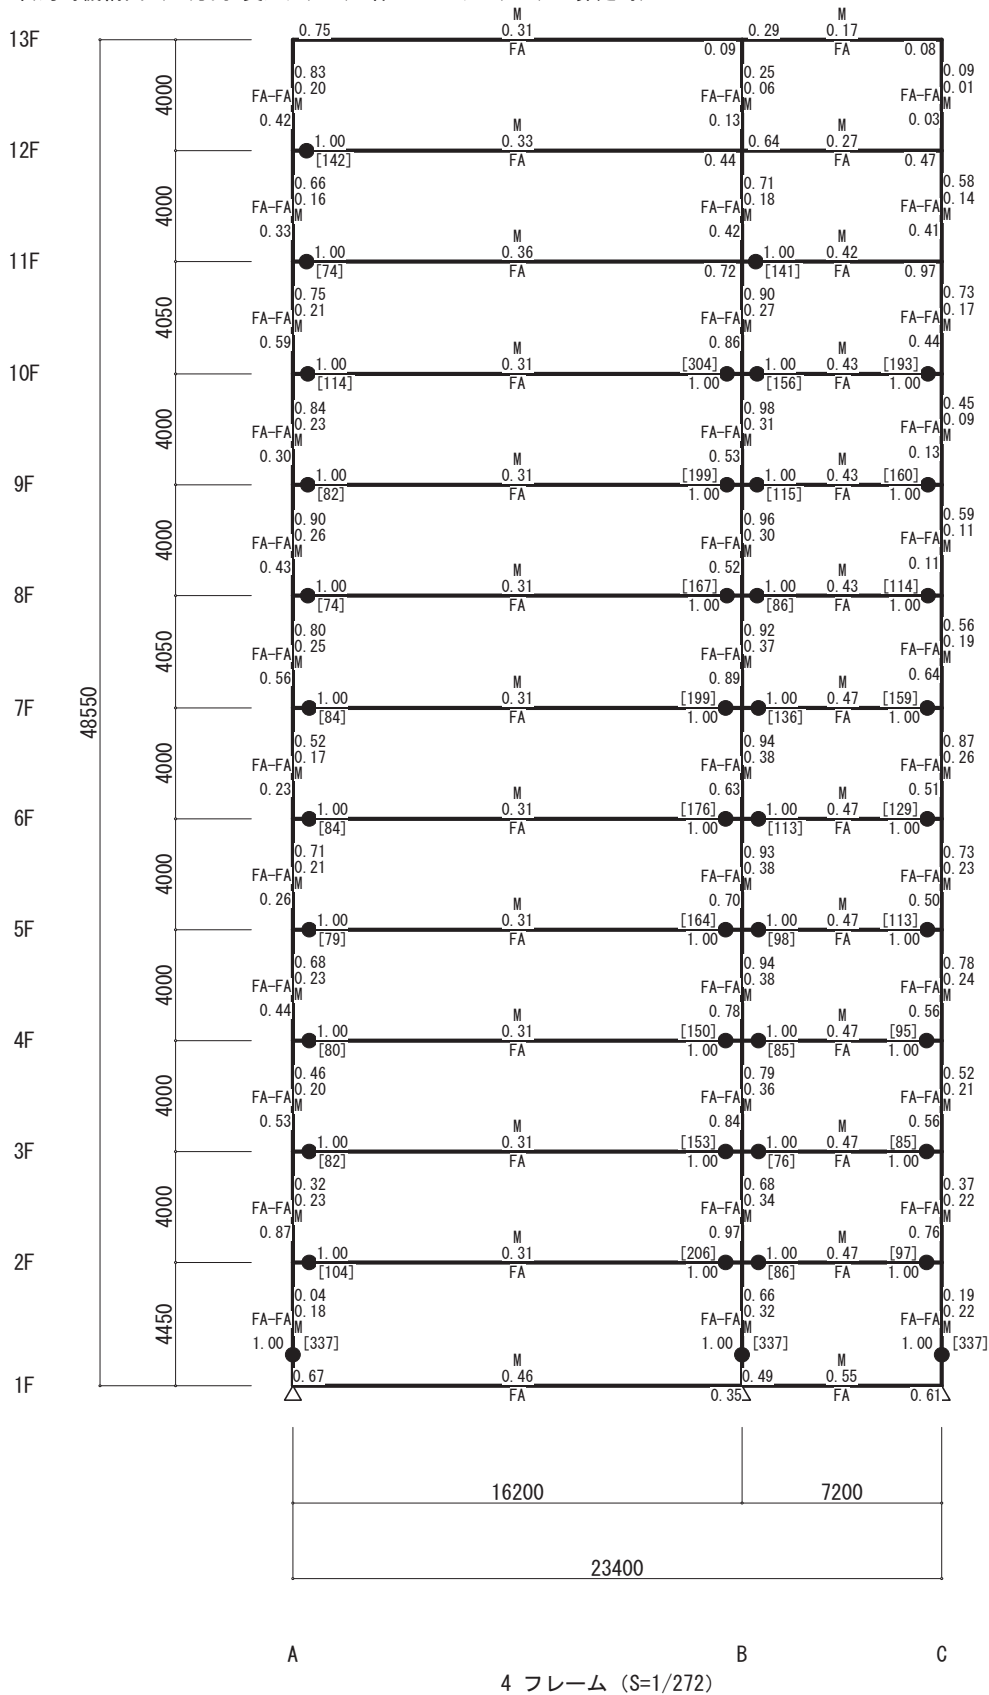

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

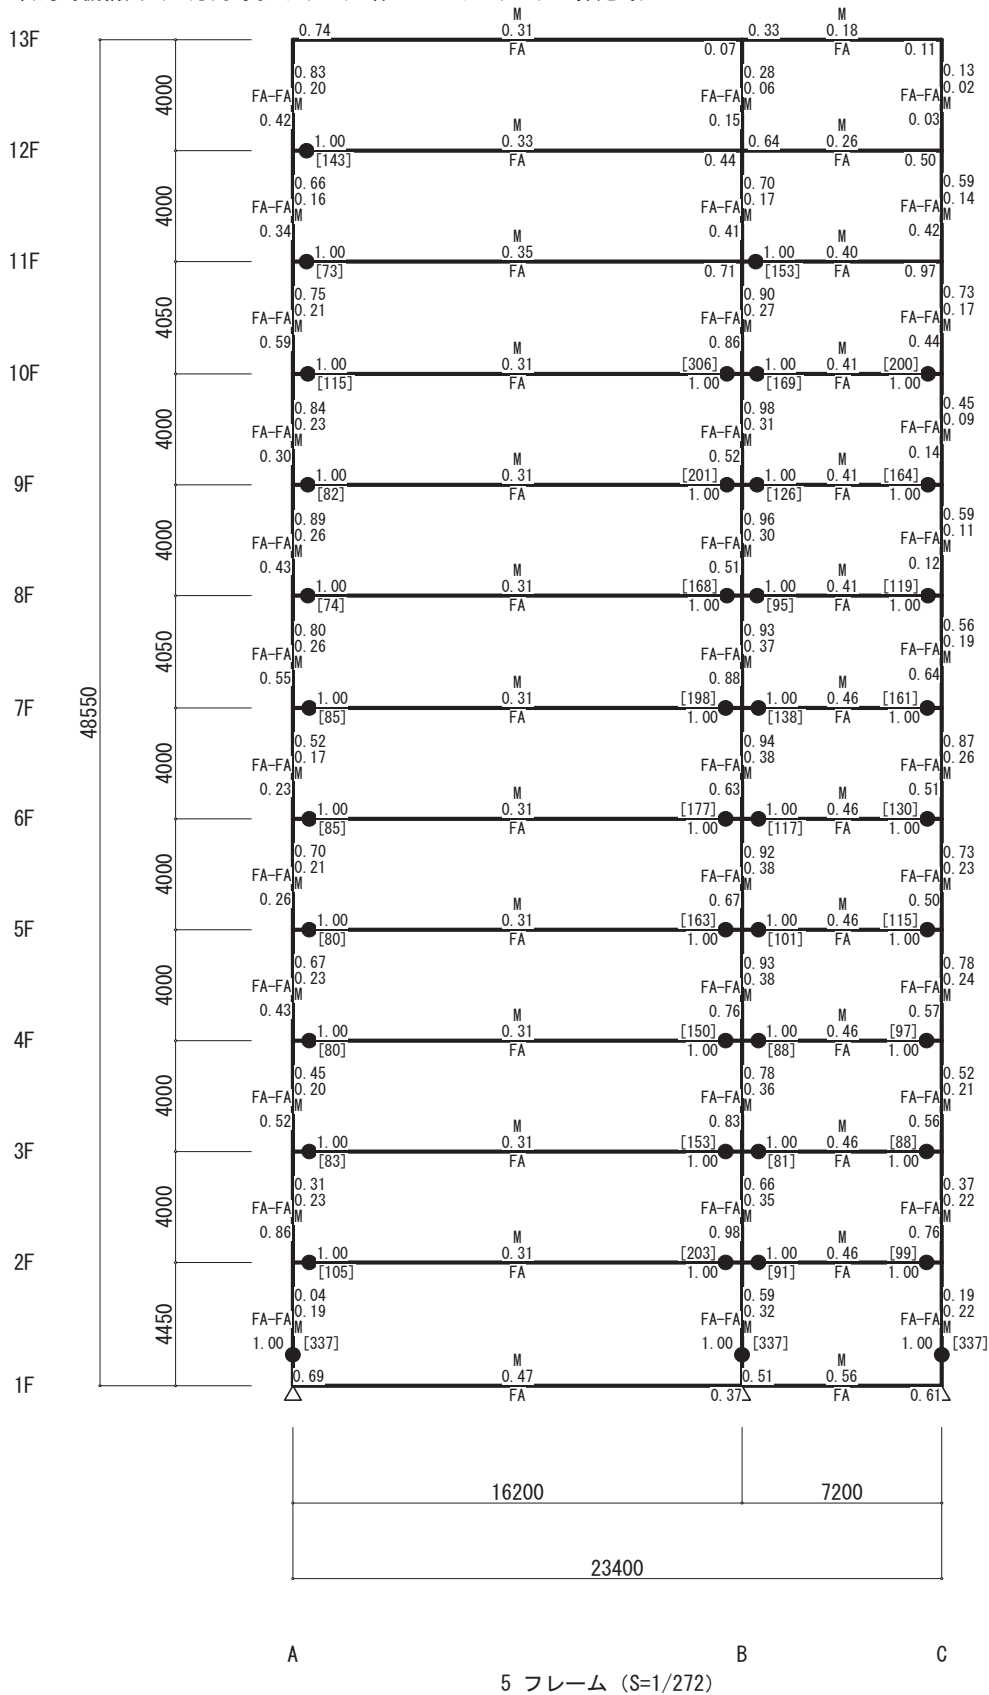



終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


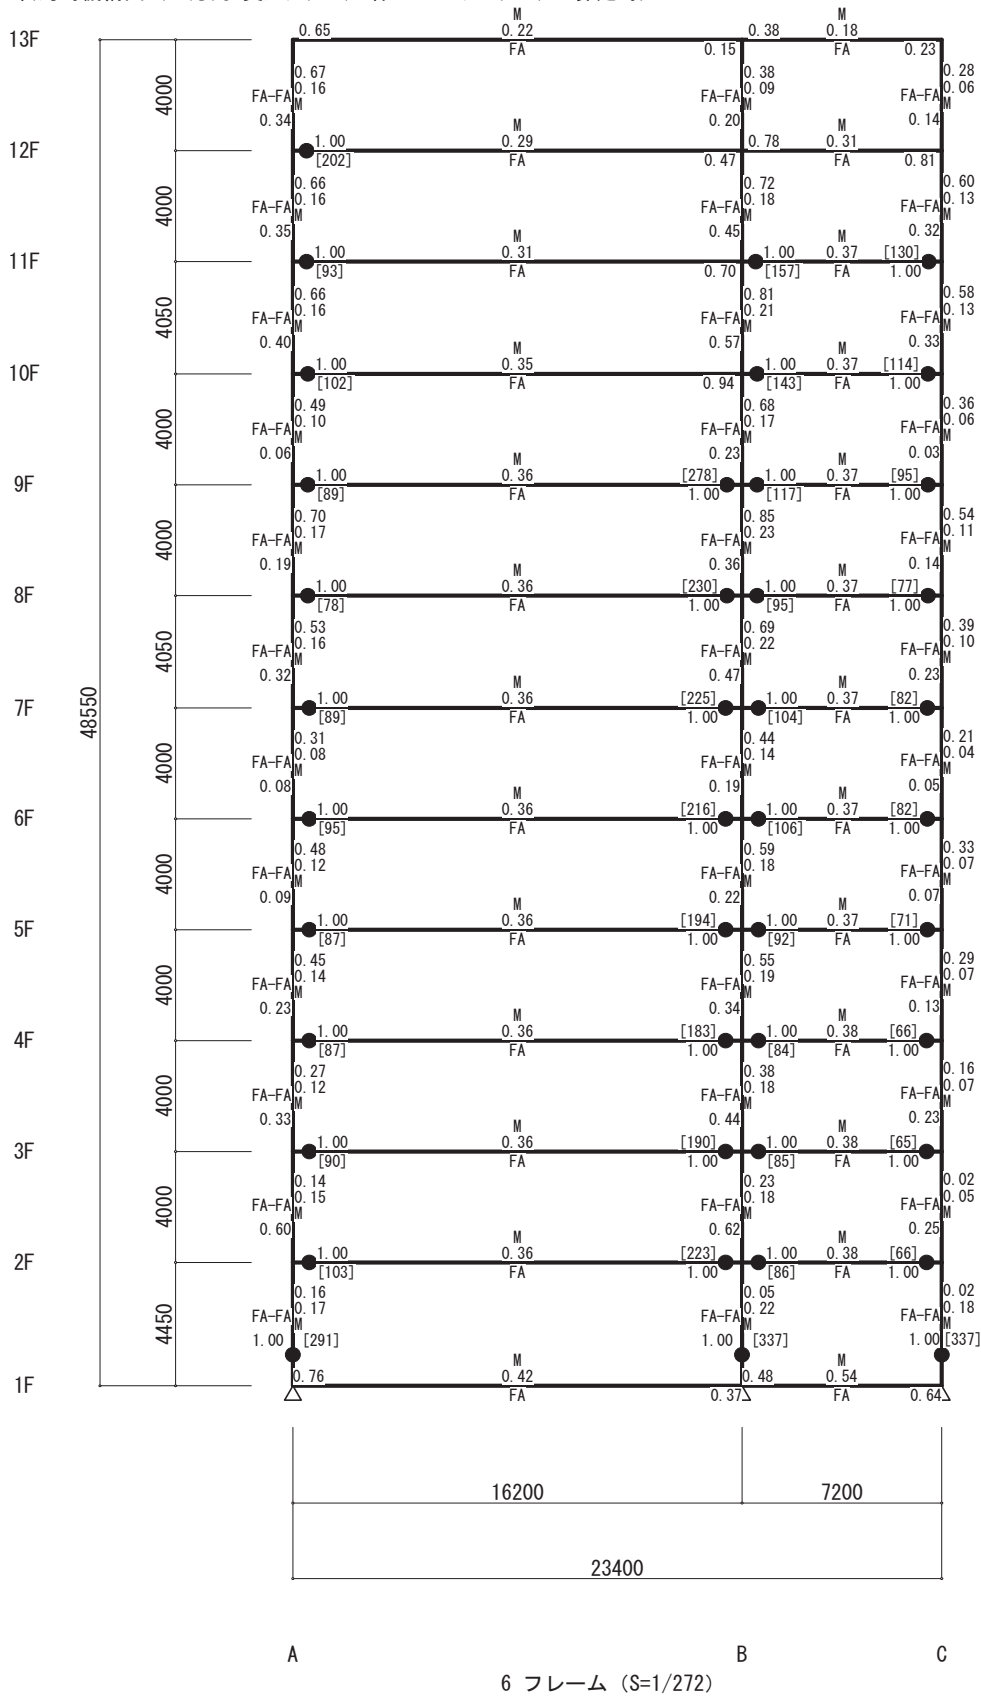


U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

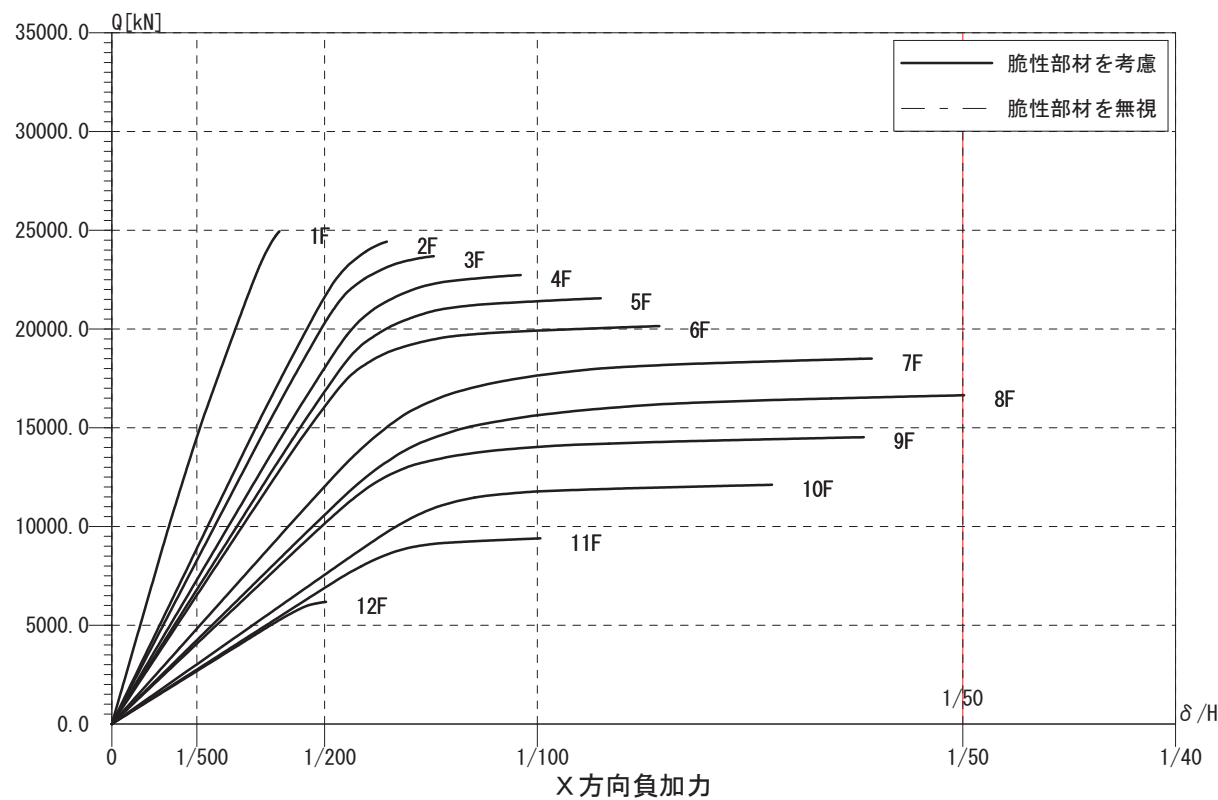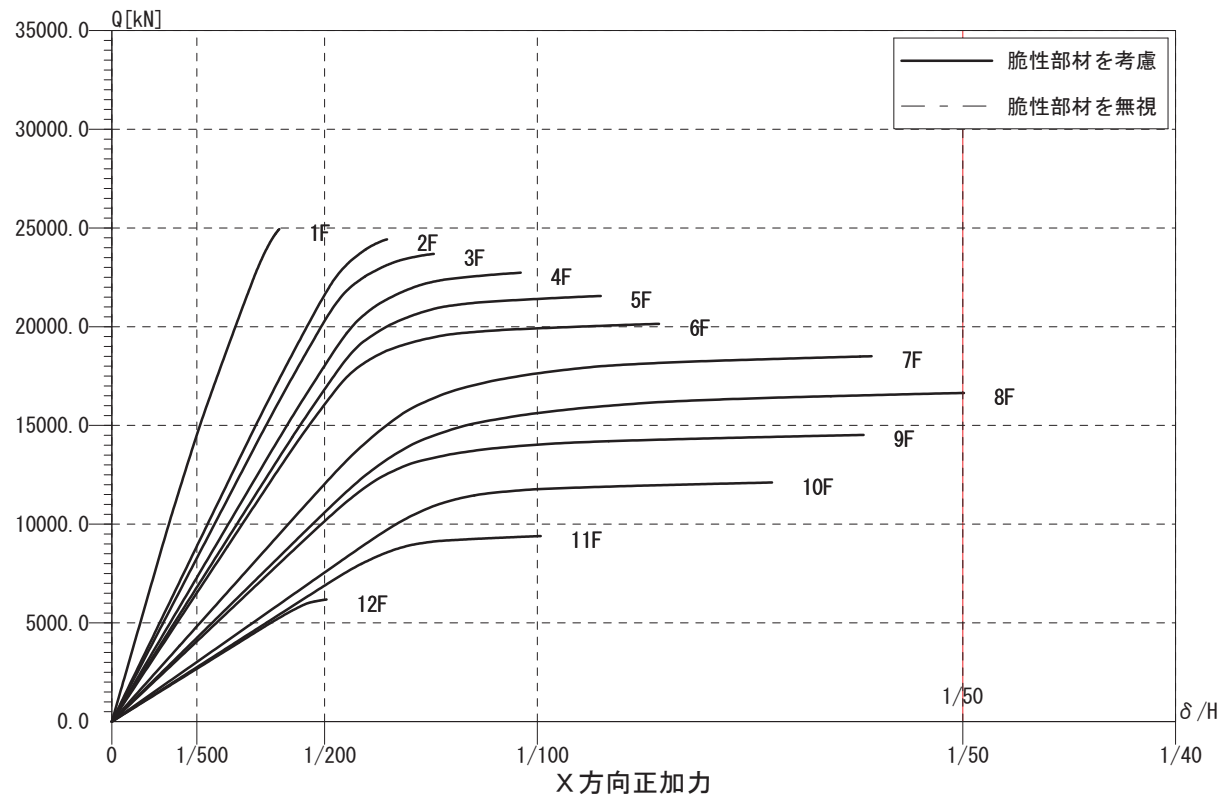

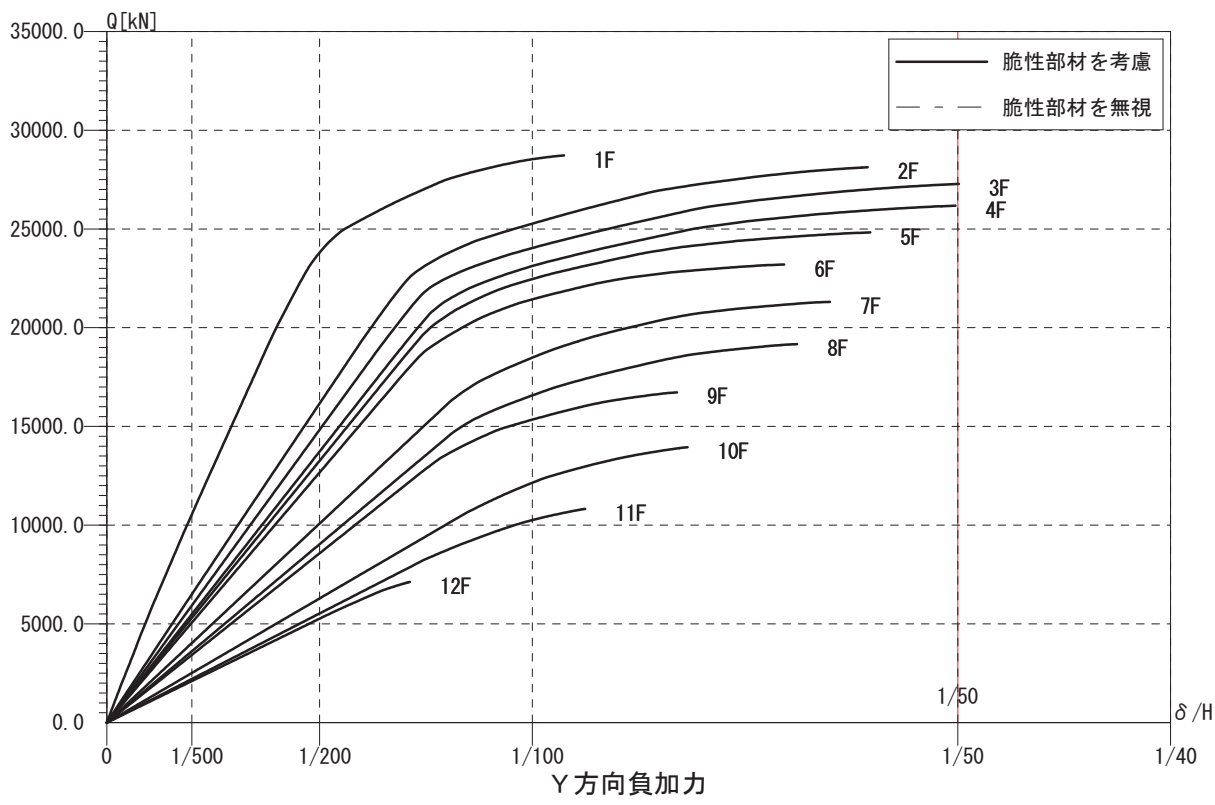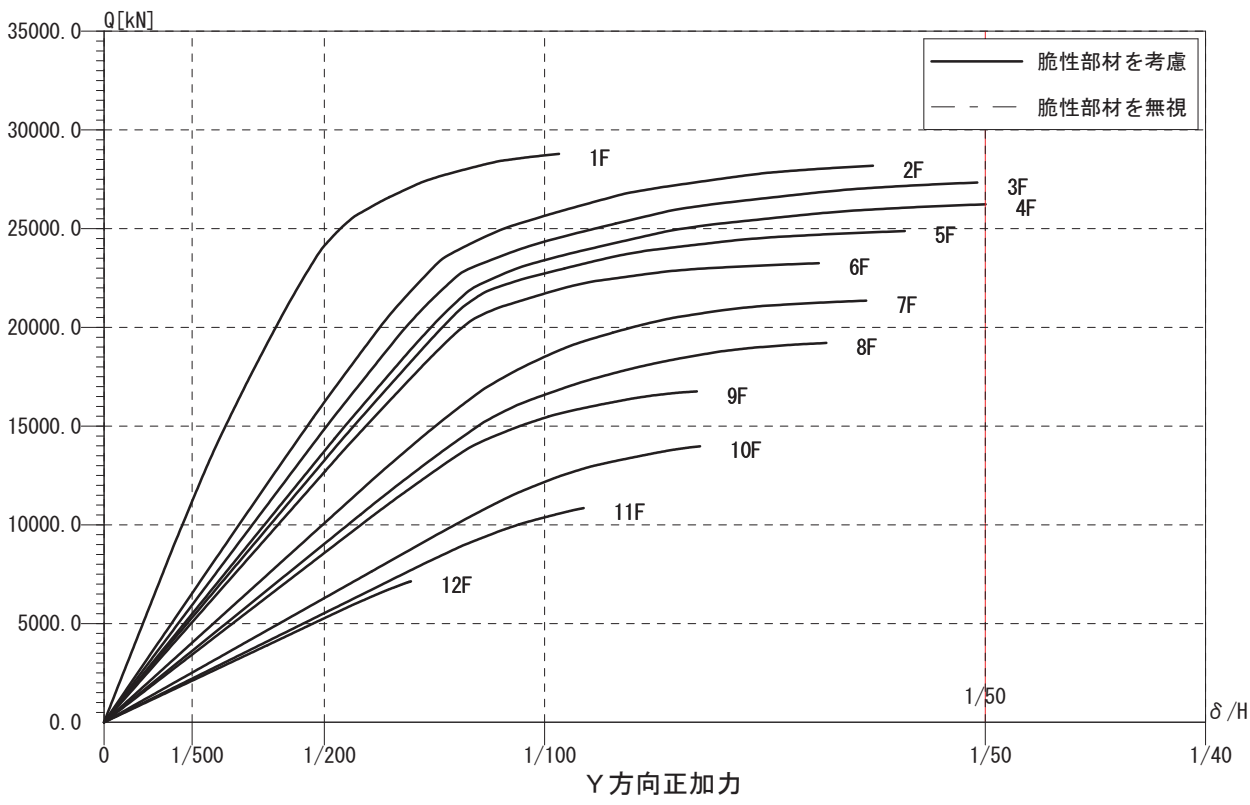

U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

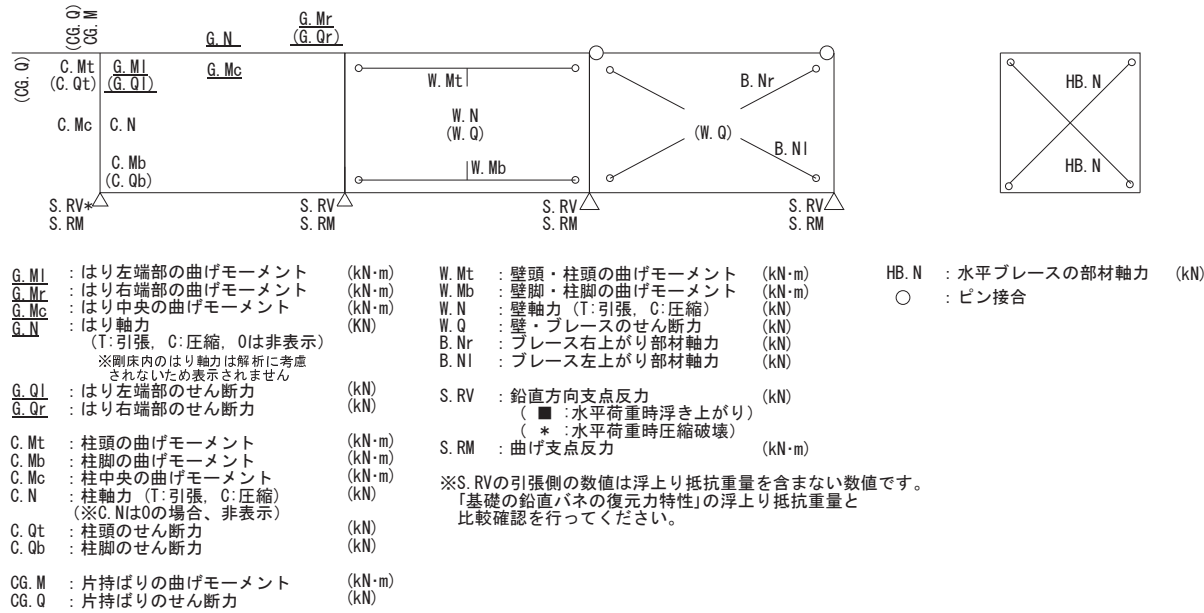

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		339.0 (115.2)		588.2 (173.7)		562.6 (155.9)		638.7 (168.7)		556.5 (134.0)							
13F	4000	490.6 (165.3)	490.6 (115.2)	75.8	1001.5 (421.6)	662.5 (173.7)	37.1	1148.1 (497.4)	559.9 (155.9)	1.3	1138.3 (492.8)	575.7 (168.7)	31.5	1047.0 (444.4)	408.3 (134.0)	74.1	556.5 (199.6)
	4000	160.1	127.1T		158.3	63.5T		153.3	16.4C		152.7	10.9T		158.3	40.9C		157.2
	4000		170.5 (165.3)		1326.6 (394.7)	685.0 (421.6)		1292.0 (363.8)	841.5 (497.4)		1298.2 (360.4)	832.9 (492.8)		1298.4 (357.4)	730.5 (444.4)		1557.7 (408.2)
12F	4000	1344.4 (461.6)	1514.9 (394.7)	94.1	1969.0 (773.4)	1327.4 (363.8)	17.7	1747.2 (661.6)	1296.7 (360.4)	0.8	1740.4 (658.2)	1275.1 (357.4)	11.7	1949.5 (752.0)	1381.6 (408.2)	88.1	1315.6 (427.1)
	4000	421.1	543.8T		422.1	45.6T		424.0	16.1C		424.0	3.0T		445.5	3.9C		461.4
	4000		502.1 (461.6)		2013.2 (575.7)	1124.8 (773.4)		1347.4 (390.9)	899.2 (661.6)		1339.0 (389.6)	892.4 (658.2)		1338.4 (388.4)	1058.5 (752.0)		1833.2 (525.7)
11F	4050	1629.9 (660.1)	2132.1 (575.7)	59.4	2355.3 (1029.2)	1466.8 (390.9)	59.7	1914.6 (846.6)	1466.4 (389.6)	63.7	1904.4 (841.8)	1457.8 (388.4)	59.7	2231.6 (974.5)	1951.7 (525.7)	59.2	1440.5 (576.4)
	4050	293.3	1153.6T		271.2	117.6C		200.2	10.7C		199.8	5.8C		258.2	111.2T		273.2
	4000		1043.4 (660.1)		2604.7 (739.9)	1813.0 (1029.2)		2091.4 (596.7)	1514.2 (846.6)		2078.7 (594.3)	1504.8 (841.8)		2073.7 (591.8)	1715.2 (974.5)		2402.4 (683.6)
10F	4000	1679.2 (632.3)	2722.6 (739.9)	59.0	2996.7 (1248.9)	2205.0 (596.7)	56.8	2777.3 (1141.0)	2200.1 (594.3)	60.7	2761.1 (1132.9)	2187.2 (591.8)	56.7	2878.4 (1190.4)	2519.9 (683.6)	58.8	1508.3 (547.6)
	4000	414.6	1933.9T		498.9	219.8C		495.2	0.4C		495.3	23.2C		497.6	161.3T		413.1
	4000		850.0 (632.3)		2606.1 (740.7)	1998.9 (1248.9)		2092.8 (597.5)	1786.9 (1141.0)		2078.5 (594.3)	1770.5 (1132.9)		2070.0 (591.1)	1883.3 (1190.4)		2398.5 (683.0)
9F	4000	1876.6 (894.4)	2726.6 (740.7)	60.3	2816.1 (1364.9)	2208.9 (597.5)	58.1	2506.4 (1188.9)	2200.5 (594.3)	61.0	2494.2 (1183.7)	2186.1 (591.1)	58.0	2705.5 (1310.0)	2518.7 (683.0)	60.1	1716.5 (815.1)
	4000	87.9	2718.2T		86.3	313.8C		128.6	11.6T		126.8	44.5C		85.5	203.2T		86.3
	4000		1700.9 (894.4)		2594.3 (737.2)	2643.5 (1364.9)		2091.3 (597.1)	2249.3 (1188.9)		2078.5 (594.4)	2240.5 (1183.7)		2071.5 (591.6)	2534.4 (1310.0)		2412.0 (686.5)
8F	4050	1012.7 (900.7)	2713.6 (737.2)	59.6	2158.6 (1494.3)	2207.7 (597.1)	58.2	2043.1 (1495.7)	2201.0 (594.4)	61.3	2026.0 (1483.7)	2187.9 (591.6)	58.2	2068.1 (1453.1)	2530.9 (686.5)	59.5	868.2 (830.0)
	4050	811.3	3508.8T		867.4	394.5C		985.6	27.4T		978.5	68.3C		874.5	238.2T		812.5
	4000		2635.3 (900.7)		2634.7 (747.9)	3893.3 (1494.3)		4336.9 (1220.7)	4014.3 (1495.7)		4314.0 (1215.0)	3982.9 (1483.7)		4296.4 (1209.4)	3817.1 (1453.1)		2455.4 (698.0)
7F	4000	114.7 (410.0)	2750.0 (747.9)	57.7	3193.6 (1751.5)	2462.1 (1220.7)	57.6	4756.6 (2387.4)	4434.0 (1215.0)	60.0	4742.2 (2377.5)	4411.1 (1209.4)	57.3	3049.4 (1684.7)	2570.1 (750.0)	57.4	37.8 (333.5)
	4000	705.4	4330.4T		309.5	161.6T		18.2	49.0T		12.8	100.3C		320.0	357.2C		704.7
	4000		1525.4 (410.0)		2627.3 (746.0)	3812.5 (1751.5)		4337.7 (1221.2)	4792.9 (2387.4)		4313.5 (1215.2)	4767.7 (2377.5)		4294.1 (1209.2)	3689.3 (1684.7)		2462.1 (700.0)
6F	4000	1218.2 (758.2)	2743.6 (746.0)	58.2	3270.3 (1771.9)	2465.5 (1221.2)	59.2	3979.9 (2184.2)	4435.8 (1215.2)	61.1	3957.8 (2172.0)	4412.0 (1209.2)	59.0	3182.7 (1733.9)	2578.0 (700.0)	57.9	1090.5 (695.4)
	4000	298.2	5158.3T		273.6	734.1T		388.6	73.9T		386.2	139.8C		285.1	965.2C		300.3
	4000		1814.6 (758.2)		2612.3 (741.7)	3817.4 (1771.9)		4331.1 (1219.8)	4757.1 (2184.2)		4312.1 (1214.9)	4730.3 (2172.0)		4295.6 (1209.9)	3752.9 (1733.9)		2476.3 (703.9)
5F	4000	913.6 (864.7)	2728.2 (741.7)	58.0	3246.5 (1965.6)	2461.7 (1219.8)	60.3	4008.8 (2210.9)	4434.8 (1214.9)	61.3	3997.6 (2201.3)	4415.7 (1209.9)	60.1	3134.5 (1892.6)	2591.8 (703.9)	57.8	785.1 (793.7)
	4000	815.9	5984.0T		684.6	1311.1T		413.0	100.7T		405.0	178.2C		650.7	1571.5C		802.4
	4000		2545.4 (864.7)		4257.7 (1218.2)	4615.8 (1965.6)		4321.8 (1216.9)	4834.9 (2210.9)		4309.8 (1214.9)	4807.5 (2201.3)		4305.2 (1212.7)	4435.9 (1892.6)		4216.6 (1167.4)
4F	4000	1968.1 (1061.9)	4613.4 (1218.2)	127.9	4080.8 (2071.2)	2436.9 (1216.8)	58.5	3921.7 (2032.2)	4434.7 (1214.5)	62.5	3924.4 (2031.8)	4422.2 (1212.1)	58.5	4058.2 (2063.5)	4188.8 (1167.4)	13.9	1826.8 (1010.3)
	4000	155.7	7286.2T		61.7	1408.1T		142.7	130.4T		139.2	214.0C		68.8	1714.4C		193.8
	4000		2279.5 (1061.9)		3898.8 (1131.1)	4204.1 (2071.2)		4046.8 (1129.5)	4207.1 (2032.2)		4091.1 (1136.1)	4202.8 (2031.8)		4064.6 (1124.3)	4195.7 (2063.5)		4226.1 (1131.5)
3F	4000	1965.4 (1062.5)	4244.9 (1131.1)	173.1	3780.5 (1923.4)	2485.9 (1129.5)	19.7	3928.0 (1981.6)	4498.6 (1136.1)	1.3	3918.7 (1978.0)	4490.4 (1124.3)	17.1	3789.4 (1926.6)	4220.8 (1131.5)	152.7	2011.7 (1088.5)
	4000	159.6	8489.4T		66.3	1491.3T		35.2	164.5T		37.3	254.8C		63.8	1794.5C		165.3
	4000		2284.5 (1062.5)		3485.7 (1008.0)	3913.1 (1923.4)		3527.2 (980.1)	3998.5 (1981.6)		3563.4 (989.8)	3993.2 (1978.0)		3520.8 (977.6)	3916.9 (1926.6)		3774.5 (1010.8)
2F	4450	1487.6 (1080.7)	6772.1 (1008.0)	143.2	3102.4 (1842.9)	3529.8 (980.1)	1.3	3092.0 (1834.2)	3563.3 (989.8)	0.1	3088.1 (1831.9)	3517.9 (977.6)	1.4	3106.9 (1844.7)	3503.0 (1010.8)	135.7	1432.2 (1031.0)
	4450	916.9	9539.9T		998.1	1511.0T		989.1	189.4T		987.8	283.3C		997.4	1809.5C		861.8
1F			3321.4 (1080.7)		2382.8 (792.7)	5098.7 (1842.9)		2353.8 (704.1)	5070.2 (1834.2)		2355.9 (704.6)	5063.7 (1831.9)		2286.7 (693.7)	5101.8 (1844.7)		3155.7 (829.3)
		10365.9 0.0	9321.4 (792.2)	469.6	1440.2 0.0	2716.4 (704.1)	181.5	195.4 0.0	2716.9 (704.6)	180.5	300.2 0.0	2707.8 (693.7)	210.5	1690.7 0.0	2815.1 (829.3)	170.3	10039.9 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)									

48550	4000	648.9 (238.1)	94.2	1221.0 (525.2)	760.4 (199.1)	43.7	1306.3 (562.8)	633.2 (174.7)	4.2	1314.2 (562.1)	624.8 (174.7)	766.5 (202.2)	690.8 (164.2)	690.8 (257.1)		
		172.6	111.1T	170.6	49.3T	180.6	25.8C	190.1	20.1T	186.9	26.9C	186.9	26.9C	186.9	26.9C	
	4000	1521.5 (512.4)	116.9	2183.2 (840.2)	1471.6 (392.8)	57.4	1863.5 (690.3)	1451.8 (385.6)	63.5	1834.9 (677.3)	1444.2 (384.4)	60.3	2094.7 (786.2)	1655.5 (478.3)	66.4	1450.8 (461.0)
		496.6	539.1T	502.8	21.0C	483.0	33.0C	480.4	6.8T	522.2	76.9T	522.2	76.9T	522.2	76.9T	
	4050	1626.5 (663.3)	60.2	2330.2 (1026.5)	1473.4 (393.0)	58.5	1911.6 (848.4)	1452.7 (385.9)	63.5	1897.3 (840.4)	1445.6 (384.7)	60.8	2215.5 (969.8)	1941.8 (522.5)	60.7	1427.2 (574.2)
		283.3	1086.3T	251.6	195.3C	193.6	39.1C	195.5	7.7C	251.5	219.2T	251.5	219.2T	251.5	219.2T	
	4000	1686.9 (631.3)	60.4	3014.1 (1251.1)	2115.0 (600.0)	55.0	2761.5 (1129.5)	2181.1 (589.2)	59.8	2725.2 (1112.7)	2170.0 (586.7)	57.9	2853.1 (1174.7)	2511.4 (680.7)	60.8	1491.7 (535.6)
		424.3	1796.9T	511.9	340.8C	502.5	53.0C	499.9	19.5C	503.8	336.0T	503.8	336.0T	503.8	336.0T	
	4000	838.2 (631.3)	61.7	2856.9 (1367.0)	2220.2 (600.9)	57.1	2531.2 (1180.1)	2181.8 (589.2)	60.7	2502.6 (1165.0)	2167.7 (585.7)	59.3	2714.6 (1291.1)	2510.9 (680.3)	62.0	1736.4 (803.1)
		1912.2 (890.6)	61.7	2856.9 (1367.0)	2220.2 (600.9)	57.1	2531.2 (1180.1)	2181.8 (589.2)	60.7	2502.6 (1165.0)	2167.7 (585.7)	59.3	2714.6 (1291.1)	2510.9 (680.3)	62.0	1736.4 (803.1)
	4050	1082.7 (900.5)	60.9	2217.8 (1476.3)	2117.7 (600.1)	57.4	2097.1 (1484.9)	2183.6 (589.6)	61.2	2074.5 (1478.3)	2170.7 (586.5)	59.4	2127.4 (1457.4)	2525.3 (684.5)	61.2	926.8 (826.0)
		740.7	3232.0T	771.8	633.8C	909.9	79.1C	919.2	43.8C	823.9	582.3T	823.9	582.3T	823.9	582.3T	
	4000	202.5 (436.6)	59.2	3355.9 (1803.7)	2468.8 (752.1)	54.8	4842.2 (2407.2)	4400.0 (1206.4)	57.0	4754.7 (2372.8)	4401.6 (1200.5)	59.7	3053.6 (1680.0)	2566.5 (696.4)	59.5	29.1 (351.7)
		670.8	3982.4T	251.4	66.8C	27.7	76.1C	9.0	116.0C	306.4	27.7T	306.4	27.7T	306.4	27.7T	
	4000	1214.2 (746.9)	59.5	3252.1 (1756.3)	2471.5 (726.1)	57.7	3972.9 (2166.7)	4403.6 (1206.7)	59.5	3929.4 (2147.3)	4381.6 (1200.1)	61.0	3167.5 (1712.8)	2574.4 (698.5)	59.8	1077.2 (677.7)
		279.5	4744.3T	260.4	542.7T	360.6	52.2C	365.2	197.7C	258.2	555.0C	258.2	555.0C	258.2	555.0C	
4000	967.1 (894.9)	59.3	3314.1 (1996.4)	2465.2 (723.9)	59.2	4061.1 (2220.5)	4408.4 (1207.9)	60.0	4019.8 (2201.1)	4391.3 (1202.6)	62.1	3173.0 (1917.0)	2589.7 (702.8)	59.5	837.1 (827.8)	
	822.7	5509.8T	678.7	1155.3T	379.8	25.2C	382.3	275.1C	660.9	1146.2C	660.9	1146.2C	660.9	1146.2C		
4000	1921.7 (1088.3)	60.6	4190.2 (2183.													

48550	4000	331.7 (119.6)	331.7 (83.6)	30.6	587.2 (263.0)	316.7 (87.5)	1.6	619.2 (283.9)	305.8 (80.8)	15.0	641.0 (279.4)	365.1 (103.0)	5.8	577.6 (241.5)	200.9 (68.3)	45.0	290.8 (94.9)	
		92.4	114.8T (119.6)		61.3	5.4C			51.5	6.7C		82.2	31.5T		94.7	39.7C		101.0
	4000	549.9 (174.9)	696.7 (182.0)	41.4	911.3 (362.3)	762.1 (208.8)	10.6	967.2 (388.7)	742.6 (205.6)	2.5	861.2 (334.3)	600.2 (163.7)	11.0	780.2 (298.2)	590.1 (160.6)	11.9	477.4 (137.4)	
		200.1	321.2T		186.8	3.0C		189.8	13.6C		192.6	6.6T		183.7	38.8C		202.6	280.9C
	4050	574.8 (233.9)	724.5 (186.9)	51.8	1014.6 (474.5)	931.4 (236.2)	80.9	1090.2 (533.5)	908.3 (229.3)	82.8	957.2 (445.6)	690.6 (176.6)	54.9	845.0 (372.1)	677.0 (174.2)	50.0	504.7 (198.8)	
		101.2	508.6T		53.8	10.2T		10.0	28.2C		54.8	25.3C		91.5	23.5C		102.0	453.6C
	4000	588.5 (213.0)	960.9 (252.4)	52.1	1480.6 (633.4)	1530.9 (403.8)	77.3	1801.7 (780.5)	1495.6 (393.0)	80.8	1389.6 (588.3)	903.1 (235.7)	54.6	1015.6 (415.8)	883.8 (231.5)	50.4	482.3 (161.0)	
		162.5	756.3T		213.8	119.8T		240.7	48.5C		213.1	158.5C		184.1	8.7C		160.2	677.9C
	4000	702.8 (325.0)	966.3 (253.8)	52.7	1343.8 (670.0)	1535.9 (404.6)	79.4	1551.5 (785.6)	1494.9 (392.5)	81.9	1267.7 (631.0)	900.2 (235.0)	54.3	1025.5 (498.9)	881.5 (230.6)	51.3	617.1 (280.5)	
		52.7	999.1T		3.8	224.4T		19.8	73.6C		5.8	290.3C		27.7	8.7T		56.1	894.8C
4050	360.2 (334.4)	957.6 (251.5)	52.3	1050.0 (671.7)	1533.2 (403.8)	79.6	1281.7 (778.3)	1498.7 (393.6)	81.9	981.5 (638.0)	902.8 (235.6)	54.5	709.7 (505.5)	886.0 (232.0)	50.8	279.5 (294.8)		
	317.0	1218.6T		310.2	319.2T		294.3	100.7C		310.4	417.1C		313.9	39.7T		317.5	1091.9C	
4000	32.2 (123.8)	962.1 (253.0)	51.4	732.2 (509.3)	1543.3 (406.7)	79.1	1024.0 (650.9)	1509.1 (396.7)	80.8	652.3 (469.1)	907.3 (237.3)	53.0	355.5 (319.2)	891.6 (237.7)	50.2	123.3 (77.8)		
	279.8	1399.5T		286.5	296.6T		277.9	160.6C		285.8	483.9C		282.8	170.4T		279.0	1251.0C	
4000	432.3 (287.2)	959.7 (252.3)	51.6	1095.5 (645.8)	1544.1 (406.6)	80.3	1315.0 (767.0)	1511.2 (397.1)	81.6	1031.5 (612.3)	907.4 (237.4)	52.7	773.9 (473.3)	893.2 (234.0)	50.6	357.3 (247.5)		
	142.1	1557.5T		196.1	220.6T		219.1	244.3C		193.0	534.9C		172.6	346.9T		137.7	1388.2C	
4000	233.3 (248.1)	949.9 (249.6)	51.4	900.5 (587.1)	1541.1 (405.7)	80.6	1142.7 (711.0)	1516.0 (398.4)	81.6	845.7 (559.8)	910.6 (238.3)	52.9	584.5 (426.0)	898.8 (235.7)	50.3	165.6 (214.1)		
	262.8	1702.4T		273.8	144.4T		279.2	326.4C		273.8	589.5C		267.6	536.2T		262.6	1516.	

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		407.9 (133.9)		575.4 (168.6)		558.9 (155.6)		662.1 (173.6)		490.1 (115.1)							
13F	4000	555.9 (199.4)	555.9 (133.9)	74.0	1046.1 (444.0)	638.3 (168.6)	31.4	1136.9 (492.2)	561.5 (155.6)	1.3	1146.8 (496.8)	588.0 (173.6)	37.1	1000.7 (421.3)	338.6 (115.1)	75.7	490.1 (165.0)
		157.1	145.5C		158.2	40.5C		152.6	10.4T		153.2	17.1C		158.2	64.1T		160.0
12F	4000	241.6 (199.4)	1380.8 (408.0)	729.8 (444.0)	1274.4 (357.2)	831.7 (492.2)	1295.2 (360.0)	840.4 (496.8)	1326.7 (363.6)	684.3 (421.3)	1514.2 (394.5)	170.1 (165.0)					
		1315.3 (426.4)	555.9 (408.0)	88.1	1948.6 (751.0)	1297.6 (357.2)	11.6	1739.4 (657.2)	1296.8 (360.0)	0.8	1746.3 (660.6)	1291.4 (363.6)	17.6	1968.3 (772.5)	1325.9 (394.5)	94.1	1344.1 (461.0)
11F	4000	462.5	575.3C		446.7	3.6C		425.1	2.4T		425.1	16.8C		423.3	46.2T		422.2
		1439.8 (575.8)	1830.2 (524.9)	59.4	2229.7 (973.4)	1336.0 (387.7)	59.7	1902.8 (840.7)	1336.5 (388.9)	63.7	1912.9 (845.5)	1345.0 (390.2)	59.7	2353.2 (1028.0)	2010.5 (574.9)	59.2	1629.3 (659.5)
10F	4050	273.7	1133.7C		258.7	111.5T		200.4	6.6C		200.8	11.3C		271.6	116.9C		293.8
		892.4 (575.8)	2516.9 (682.8)	1712.4 (973.4)	2183.9 (590.9)	1502.0 (840.7)	2196.6 (593.3)	1511.4 (845.5)	2201.6 (595.8)	1810.1 (1028.0)	2719.3 (739.0)	1041.7 (659.5)					
9F	4000	1506.6 (546.6)	2399.0 (682.8)	59.0	2874.9 (1188.6)	2070.4 (590.9)	56.8	2757.7 (1130.9)	2075.3 (593.3)	60.7	2773.4 (1139.1)	2088.2 (595.8)	56.7	2993.2 (1247.1)	2601.7 (739.0)	58.8	1677.5 (631.3)
		413.3	1856.2C		497.7	161.6T		495.4	23.8C		495.3	0.4C		499.1	219.5C		414.8
8F	4000	680.0 (546.6)	2515.6 (682.0)	1879.5 (1188.6)	2182.6 (590.1)	1766.4 (1130.9)	2196.8 (593.3)	1782.8 (1139.1)	2205.4 (596.5)	1995.1 (1247.1)	2723.1 (739.7)	847.9 (631.3)					
		1715.1 (814.3)	2395.0 (682.0)	60.3	2702.5 (1308.4)	2066.4 (590.1)	58.1	2491.0 (1182.0)	2074.8 (593.3)	61.0	2503.3 (1187.3)	2089.3 (596.5)	58.0	2813.2 (1363.3)	2602.9 (739.7)	60.1	1875.2 (893.6)
7F	4000	86.5	2581.2C		85.7	203.4T		127.0	44.7C		128.8	12.8T		86.5	314.3C		88.0
		1542.0 (814.3)	2527.3 (685.5)	2531.0 (1308.4)	2184.0 (590.5)	2237.0 (1182.0)	2196.9 (593.2)	2245.8 (1187.3)	2203.8 (596.0)	2640.2 (1363.3)	2709.7 (736.2)	1699.2 (893.6)					
6F	4050	866.0 (828.8)	2408.1 (685.5)	59.6	2064.0 (1450.9)	2067.7 (590.5)	58.2	2021.4 (1481.2)	2074.4 (593.2)	61.3	2038.6 (1493.2)	2087.5 (596.0)	58.2	2154.3 (1491.9)	2590.7 (736.2)	59.5	1010.5 (899.5)
		812.2	3319.4C		874.1	238.2T		978.1	67.9C		985.3	29.8T		866.8	395.8C		811.0
5F	4000	2490.5 (828.8)	2565.1 (696.5)	3812.3 (1450.9)	4402.1 (1206.8)	3977.6 (1481.2)	4424.6 (1212.5)	4009.1 (1493.2)	4442.6 (1218.1)	3888.0 (1491.9)	2744.4 (746.4)	2632.5 (899.5)					
		40.7 (332.2)	2449.7 (696.5)	57.7	3039.1 (1680.5)	2428.6 (1206.8)	57.6	4729.4 (2371.8)	4305.0 (1212.5)	60.0	4743.7 (2381.7)	4327.9 (1218.1)	57.3	3184.3 (1747.5)	2629.7 (746.4)	57.4	111.9 (408.8)
4F	4000	705.1	4088.6C		321.3	354.7C		14.2	100.4C		19.7	51.2T		310.7	159.7T		705.7
		1369.5 (332.2)	2572.5 (698.4)	3682.2 (1680.5)	4401.9 (1206.3)	4757.8 (2371.8)	4425.5 (1212.3)	4783.1 (2381.7)	4444.9 (1218.3)	3805.6 (1218.3)	2737.7 (744.4)	1523.4 (408.8)					
3F	4000	1086.6 (694.1)	2456.1 (698.4)	58.2	3173.1 (1730.1)	2428.3 (1206.3)	59.2	3947.2 (2167.6)	4303.2 (1212.3)	61.1	3969.8 (2179.8)	4326.9 (1218.3)	59.0	3261.1 (1768.0)	2621.8 (744.4)	57.9	1214.3 (756.9)
		301.6	4868.1C		286.5	960.4C		388.0	139.6C		390.4	76.9T		274.9	730.7T		299.5
2F	4000	1689.8 (694.1)	2587.5 (702.6)	3746.8 (1730.1)	4407.8 (1207.7)	4723.2 (2167.6)	4426.8 (1212.6)	4750.0 (2179.8)	4443.3 (1217.6)	3811.0 (1217.6)	2723.5 (740.5)	1813.4 (756.9)					
		781.7 (793.0)	2471.5 (702.6)	58.0	3127.9 (1890.8)	2428.3 (1207.7)	60.3	3988.7 (2197.9)	4304.1 (1212.6)	61.3	3999.9 (2207.5)	4323.1 (1217.6)	60.1	3240.3 (1964.2)	2607.9 (740.5)	57.8	910.1 (863.8)
1F	4450	804.3	5654.1C		653.7	1564.8C		407.1	177.8C		415.2	104.5T		688.1	1306.9T		817.6
		1821.5 (1008.6)	4211.8 (1167.2)	9.7	4057.0 (2063.4)	4299.9 (1210.7)	58.5	3918.2 (2030.1)	4304.1 (1212.9)	62.5	3915.4 (2030.5)	4316.7 (1215.3)	58.5	4079.7 (2071.4)	4262.6 (1218.2)	123.0	1963.4 (1060.8)
	4000	195.6	6905.0C		69.7	1705.3C		142.1	213.1C		145.5	134.8T		63.1	1402.8T		158.2
		2212.8 (4008.6)	3918.6 (1130.7)	4196.4 (2063.4)	4031.1 (1124.6)	4202.3 (2030.1)	4087.9 (1135.9)	4206.5 (2030.5)	4086.7 (1129.7)	4205.9 (2071.4)	4245.5 (1131.3)	2279.8 (1060.8)					
	4000	2010.0 (1087.8)	4222.7 (1130.7)	152.1	3787.8 (1926.0)	4065.9 (1124.6)	17.4	3919.2 (1978.1)	4090.4 (1135.9)	1.3	3928.5 (1981.7)	4047.1 (1129.7)	19.8	3780.8 (1923.3)	3899.5 (1131.3)	173.0	1965.7 (1062.5)
		165.7	8107.5C		64.2	1785.9C		37.0	253.0C		35.0	169.3T		66.3	1486.6T		159.3
	4450	2341.4 (1087.8)	3503.4 (1010.9)	3916.1 (1926.0)	3518.6 (977.7)	3563.7 (989.9)	3993.5 (1978.1)	3528.0 (980.3)	3772.8 (1008.2)	2284.4 (1062.5)							
		1433.4 (1031.4)	3774.8 (1010.9)	135.7	3108.5 (1845.3)	3521.2 (977.7)	1.3	3089.1 (1832.3)	3563.7 (989.9)	0.1	3093.1 (1834.7)	3528.0 (980.3)	1.2	3103.8 (1843.5)	3486.3 (1008.2)	143.2	1488.4 (1081.0)
	4000	861.5	9160.6C		997.3	1800.6C		987.8	281.3C		989.1	194.5T		998.0	1506.7T		916.8
		3156.5 (1031.4)	2815.9 (829.5)	5103.1 (1845.3)	2708.4 (693.8)	3064.6 (1832.3)	2717.5 (704.7)	3071.2 (1843.7)	3099.8 (1843.5)	3322.0 (792.3)	3322.0 (1081.0)						
	4000	10023.0 (0.0)	3156.5 (829.5)	170.3	1681.7 (0.0)	2287.2 (693.8)	210.6	298.0 (0.0)	2356.2 (704.7)	180.6	206.7 (0.0)	2353.7 (704.3)	181.7	1435.9 (0.0)	2382.7 (792.3)	469.6	10353.2 (0.0)
				7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		526.3 (171.5)		667.7 (194.5)		612.9 (171.8)		796.7 (209.0)		632.5 (147.7)	
13F	4000	708.4 (261.9)	91.1	1258.8 (537.6)	32.4	1291.7 (557.2)	5.5	1320.8 (569.1)	44.4	1227.2 (526.5)	632.5 (231.1)
		184.6	130.1C	183.6	24.0C	177.3	27.5T	182.7	25.1C	174.2	170.3
		339.2 (261.9)	1664.1 (477.7)	891.5 (537.6)	1445.9 (385.5)	937.0 (557.2)	1469.0 (391.6)	955.4 (569.1)	1479.2 (394.1)	878.8 (526.5)	1806.7 (469.6)
12F	4000	1436.3 (454.9)	55.7	2102.1 (787.8)	58.2	1859.8 (687.4)	59.2	1872.2 (695.3)	60.3	2175.2 (836.5)	1514.7 (508.9)
		526.4	563.3C	526.5	61.4T	484.9	25.9T	481.7	9.4C	502.1	27.6C
		383.4 (454.9)	1927.9 (518.8)	1049.1 (787.8)	1446.5 (385.6)	889.8 (687.4)	1477.1 (392.7)	908.9 (695.3)	1478.9 (393.9)	1170.9 (836.5)	2141.9 (578.1)
11F	4050	1424.1 (572.1)	60.2	2208.3 (966.7)	58.5	1906.6 (845.4)	63.5	1925.6 (854.9)	60.8	2328.5 (1025.1)	2020.5 (662.0)
		265.6	1049.4C	250.7	182.7T	194.9	20.6T	194.3	8.0T	252.6	213.8C
		893.0 (572.1)	2495.5 (676.4)	1706.9 (966.7)	2170.5 (587.6)	1516.9 (845.4)	2213.9 (598.4)	1536.9 (854.9)	2221.3 (600.9)	1823.3 (1025.1)	2731.8 (742.0)
10F	4000	1481.8 (530.9)	60.4	2849.0 (1172.1)	55.0	2747.8 (1123.0)	59.8	2782.4 (1139.6)	57.9	3008.7 (1248.2)	2610.2 (742.0)
		420.1	1692.5C	504.7	275.6T	501.7	18.0T	503.2	22.0T	511.9	373.1C
		641.6 (530.9)	2494.6 (675.8)	1839.5 (1172.1)	2169.5 (586.8)	1744.4 (1123.0)	2215.0 (598.4)	1775.9 (1139.6)	2226.2 (601.9)	1984.5 (1248.2)	2734.7 (742.4)
9F	4000	1729.7 (799.8)	61.7	2710.3 (1289.5)	57.1	2518.7 (1173.2)	60.7	2546.8 (1187.3)	59.3	2852.5 (1364.6)	2610.7 (742.4)
		130.1	2338.0C	131.3	373.9T	172.4	17.0T	172.2	34.8T	123.3	536.2C
		1469.5 (799.8)	2510.5 (680.4)	2447.7 (1289.5)	2172.6 (587.5)	2174.0 (1173.2)	2214.2 (598.4)	2202.3 (1187.3)	2223.6 (601.2)	2606.0 (1364.6)	2718.7 (738.2)
8F	4050	919.2 (822.4)	60.9	2120.4 (1452.2)	57.4	2090.5 (1486.4)	61.2	2116.6 (1497.9)	59.4	2214.0 (1475.5)	2596.3 (738.2)
		746.2	2999.4C	820.2	473.2T	919.4	13.8T	916.6	47.7T	773.9	694.6C
		2411.6 (822.4)	2551.4 (692.3)	3760.9 (1452.2)	4379.9 (1201.4)	3929.4 (1486.4)	4453.1 (1221.1)	3949.8 (1221.1)	4476.9 (1227.4)	3761.8 (1475.5)	2752.3 (748.0)
7F	4000	21.5 (348.1)	59.1	3060.8 (1681.7)	54.8	2789.7 (2388.7)	57.0	2860.8 (2418.3)	59.7	3348.5 (1800.9)	2633.3 (748.0)
		674.7	3692.2C	302.7	126.6C	12.2	33.3C	24.2	104.7T	253.5	165.3C
		1370.9 (348.1)	2560.5 (694.7)	3666.2 (1681.7)	4382.9 (1201.5)	4765.3 (2388.7)	4454.5 (1220.8)	4812.3 (2418.3)	4479.5 (1227.4)	3855.3 (1800.9)	2745.0 (745.9)
6F	4000	1070.5 (674.5)	59.5	3161.9 (1711.6)	57.7	3953.1 (2158.8)	59.5	3999.7 (2180.3)	61.0	3249.7 (1755.0)	2625.4 (745.9)
		278.5	4400.9C	261.4	756.3C	364.5	87.8C	361.0	180.6T	260.4	404.2T
		1627.5 (674.5)	2578.0 (699.7)	3684.7 (1711.6)	4392.1 (1203.6)	4682.0 (2158.8)	4450.7 (1219.6)	4721.7 (2180.3)	4471.9 (1224.9)	3770.4 (1755.0)	2729.1 (741.6)
5F	4000	832.0 (825.2)	59.3	3167.1 (1909.7)	59.2	4040.7 (2211.1)	60.0	4076.7 (2232.4)	62.1	3311.5 (1995.4)	2610.1 (741.6)
		818.4	5123.1C	652.4	1386.7C	381.4	143.7C	388.1	249.9T	679.3	983.3T
		2468.8 (825.2)	4325.9 (1184.8)	4471.8 (1909.7)	4405.2 (1207.7)	4803.5 (2158.8)	4448.3 (1218.4)	4852.9 (2232.4)	4455.8 (1221.0)	4670.1 (1995.4)	4520.4 (1238.7)
4F	4000	1735.9 (999.4)	60.6	4144.4 (2155.6)	57.4	3926.2 (2087.9)	61.9	3931.0 (2091.7)	60.1	4184.0 (2181.0)	4398.3 (1238.7)
		262.9	6341.5C	166.8	1556.5C	249.7	201.9C	252.3	322.5T	178.0	1085.2T
		2261.8 (999.4)	4355.0 (1192.8)	4477.9 (2155.6)	4413.1 (1209.1)	4425.5 (2087.9)	4444.3 (1217.1)	4435.7 (2091.7)	4451.6 (1219.3)	4540.0 (2181.0)	4495.2 (1231.7)
3F	4000	1971.6 (1228.1)	60.8	4169.3 (2270.9)	60.4	4396.8 (2342.3)	62.5	4395.8 (2360.3)	62.2	4284.8 (2342.1)	4373.2 (1231.7)
		484.7	7569.5C	372.6	1712.1C	377.8	254.8C	384.8	388.2T	399.5	1192.5T
		2940.9 (1228.1)	4158.2 (1168.6)	4914.5 (2270.9)	4276.5 (1188.0)	5062.5 (2342.3)	4320.5 (1198.2)	5105.3 (2360.3)	4344.9 (1202.3)	5083.8 (2342.1)	4461.8 (1209.3)
2F	4450	1314.9 (1060.0)	48.8	3520.8 (2059.0)	0.3	3520.8 (2066.3)	7.0	3526.6 (2078.2)	16.6	3566.2 (2080.8)	4245.1 (1478.2)
		1043.6	8760.7C	1060.6	1814.9C	1077.1	292.3C	1097.2	422.7T	1123.5	1257.5T
		3402.2 (1060.0)	3202.6 (917.3)	5641.9 (2059.0)	3121.2 (772.3)	5674.5 (2066.3)	3152.0 (792.4)	5721.3 (2078.2)	3165.6 (796.5)	5753.2 (2080.8)	3755.9 (881.0)
1F		9715.0 0.0	99.8	1729.4 0.0	340.9	333.1 0.0	299.3	438.5 0.0	298.1	1227.7 0.0	10159.4 0.0
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
		36000									
		1	2	3	4	5	6				
		B フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				276.9 (83.8)		316.5 (87.1)		263.5 (77.6)		390.5 (106.6)		293.5 (88.0)						
13F	48550	4000	326.8 (105.2)	326.8 (83.8)	25.0	587.7 (259.9)	310.8 (87.1)	2.9	611.6 (281.1)	295.1 (77.6)	15.8	640.4 (280.6)	376.9 (106.6)	6.8	587.0 (251.2)	196.4 (68.0)	48.5	293.5 (104.7)
			116.4	113.6C	67.8	3.6T	49.4	7.3T	79.2	41.9C	84.6	40.9T	84.1	99.8T				
12F		4000	457.1 (129.5)	551.1 (155.4)	8.2	864.5 (334.0)	749.1 (206.0)	7.4	971.2 (390.8)	749.9 (212.5)	15.2	893.1 (354.9)	594.9 (169.5)	15.2	820.0 (316.5)	612.4 (178.4)	30.0	547.2 (172.8)
			198.1	291.7C	196.5	26.3C	189.5	1.4T	183.4	21.1C	187.0	24.5T	201.6	303.5T				
11F		4050	60.9 (129.5)	666.8 (170.8)	471.6 (334.0)	914.3 (231.5)	592.1 (390.8)	941.0 (238.4)	526.3 (354.9)	706.9 (181.1)	446.0 (316.5)	710.8 (183.6)	143.9 (172.8)					
			502.3 (196.6)	563.2 (170.8)	51.8	947.6 (440.9)	752.4 (231.5)	80.9	1097.7 (536.8)	775.5 (238.4)	82.8	1011.8 (472.1)	597.1 (181.1)	54.9	871.7 (386.5)	610.7 (183.6)	50.0	567.0 (229.8)
10F		4000	104.1	461.7C	54.7	53.0C	10.6	0.4T	55.8	10.8T	89.0	2.4T	101.6	488.6T				
			294.1 (196.6)	865.4 (225.9)	838.2 (440.9)	1503.9 (396.3)	1076.5 (356.8)	1546.3 (407.1)	900.3 (472.1)	928.2 (242.7)	693.7 (386.5)	939.1 (246.9)	363.7 (229.8)					
9F		4000	467.0 (153.8)	761.2 (225.9)	52.1	1376.6 (581.6)	1349.4 (396.3)	77.3	1812.2 (785.5)	1384.7 (407.1)	80.8	1464.9 (625.8)	818.9 (242.7)	54.6	1072.7 (443.6)	838.2 (246.9)	50.4	575.4 (206.5)
			159.4	681.3C	213.5	185.7C	241.1	3.7C	213.3	145.2T	185.5	24.1C	162.4	731.9T				
8F		4050	148.2 (153.8)	861.2 (224.6)	949.6 (581.6)	1503.4 (395.5)	1329.9 (785.5)	1549.3 (407.6)	1038.3 (625.8)	930.6 (243.4)	701.7 (443.6)	943.1 (247.7)	250.5 (206.5)					
			607.5 (275.5)	755.8 (224.6)	52.7	1256.0 (625.2)	1344.5 (395.5)	79.4	1558.9 (789.3)	1385.4 (407.6)	82.0	1333.0 (664.5)	821.9 (243.4)	54.3	1069.4 (521.4)	840.5 (247.7)	51.3	692.6 (319.8)
7F	4000	56.5	893.2C	5.7	315.7C	19.7	8.7C	4.0	276.7T	26.6	54.3C	52.9	969.8T					
		494.6 (275.5)	869.2 (226.9)	1244.7 (625.2)	1506.3 (396.3)	1598.3 (789.3)	1545.5 (406.5)	1324.9 (664.5)	928.3 (242.7)	1016.2 (521.4)	937.6 (246.3)	586.8 (319.8)						
6F	4000	269.9 (290.2)	764.5 (226.9)	52.3	971.6 (633.2)	1347.1 (396.3)	79.6	1289.6 (783.3)	1381.6 (406.5)	81.9	1039.8 (666.9)	819.3 (242.7)	54.5	748.2 (524.5)	836.0 (246.3)	50.8	350.8 (329.9)	
		317.9	1086.3C	310.6	431.5C	296.6	5.8C	310.6	404.9T	314.0	95.3C	317.3	1185.2T					
5F	4000	905.6 (290.2)	875.6 (229.0)	1592.8 (633.2)	1516.6 (399.3)	1882.8 (783.3)	1554.4 (409.3)	1661.0 (666.9)	933.5 (244.6)	1376.2 (524.5)	943.6 (248.2)	985.4 (329.9)						
		132.8 (73.1)	772.8 (229.0)	51.4	641.4 (463.6)	1358.5 (399.3)	79.1	1026.6 (653.2)	1392.7 (409.3)	80.8	721.0 (503.8)	827.6 (244.6)	53.0	400.6 (341.9)	843.3 (248.2)	50.2	41.8 (119.1)	
4F	4000	279.0	1242.2C	285.8	428.5C	279.9	38.4T	286.6	479.7T	283.2	232.9C	279.9	1362.7T					
		425.3 (73.1)	878.3 (229.6)	1213.0 (463.6)	1518.3 (399.4)	1586.4 (653.2)	1553.8 (408.9)	1294.3 (603.8)	933.0 (244.5)	967.0 (341.9)	942.9 (247.9)	518.0 (119.1)						
3F	4000	349.8 (243.6)	775.1 (229.6)	51.6	1023.0 (607.9)	1357.7 (399.4)	80.3	1322.5 (770.6)	1390.6 (408.9)	81.6	1087.0 (641.4)	827.5 (244.5)	52.7	807.7 (490.6)	841.7 (247.9)	50.6	424.9 (283.4)	
		137.4	1376.7C	192.8	377.6C	218.7	97.3T	195.8	530.0T	173.5	421.4C	141.8	1517.4T					
2F	4000	624.6 (243.6)	887.7 (232.3)	1408.7 (607.9)	1521.8 (400.4)	1759.9 (770.6)	1549.1 (407.6)	1478.5 (641.4)	930.0 (243.7)	1154.6 (490.6)	936.6 (246.2)	708.5 (283.4)						
		160.3 (211.4)	785.0 (232.3)	51.4	839.7 (556.6)	1360.7 (400.4)	80.6	1147.8 (713.5)	1385.8 (407.6)	81.6	894.9 (584.4)	824.3 (243.7)	52.9	611.4 (439.4)	836.0 (246.2)	50.3	228.1 (245.4)	
1F	4450	262.5	1503.1C	273.5	319.7C	279.2	163.0T	273.9	586.8T	267.4	618.7C	262.8	1659.7T					
		685.3 (211.4)	899.7 (236.0)	1386.7 (556.6)	1537.7 (404.0)	1706.1 (713.5)	1555.2 (409.7)	1442.6 (584.4)	933.3 (244.9)	1146.2 (439.4)	938.3 (246.9)	753.7 (245.4)						
	4000	113.9 (191.3)	799.2 (236.0)	50.3	887.8 (586.1)	1374.8 (404.0)	79.5	1222.4 (752.1)	1394.9 (409.7)	80.2	943.0 (613.1)	830.3 (244.9)	51.5	626.7 (455.7)	839.6 (246.9)	49.3	184.6 (226.8)	
		268.7	1621.9C	284.5	242.4C	281.7	237.8T	283.2	643.7T	284.8	839.1C	269.0	1790.8T					
	4000	651.3 (191.3)	906.8 (237.9)	1456.7 (586.1)	1536.5 (404.5)	1785.8 (752.1)	1552.2 (408.7)	1509.4 (613.1)	931.1 (244.4)	1196.2 (455.7)	934.1 (245.7)	722.6 (226.8)						
		155.0 (191.6)	806.3 (237.9)	50.2	825.9 (546.3)	1375.9 (404.5)	80.3	1141.5 (727.0)	1390.8 (408.7)	80.7	871.2 (571.6)	828.5 (244.4)	51.3	569.9 (399.6)	835.0 (245.7)	49.5	211.5 (221.4)	
	4000	228.3	1752.8C	266.6	184.2C	312.5	306.9T	272.1	711.9T	229.2	1045.4C	231.3	1930.2T					
		611.6 (191.6)	923.4 (241.1)	1359.2 (546.3)	1545.9 (405.8)	1766.5 (727.0)	1550.6 (407.0)	1415.4 (571.6)	931.9 (243.2)	1028.3 (399.6)	932.0 (243.8)	674.0 (221.4)						
	4450	201.0 (564.1)	812.6 (241.1)	55.4	940.0 (952.5)	1375.8 (405.8)	85.0	1159.0 (1024.9)	1379.6 (407.0)	85.5	954.4 (951.8)	819.3 (243.2)	56.3	726.8 (869.1)	823.2 (243.8)	54.4	258.0 (593.3)	
		1054.2	1929.1C	1179.2	217.6C	1121.3	349.3T	1163.2	821.4T	1206.8	1166.0C	1062.1	2109.3T					
		2309.4 (564.1)	1864.2 (579.7)	3298.5 (952.5)	1829.2 (453.3)	3401.6 (1024.9)	1785.9 (466.4)	3280.9 (951.8)	1641.8 (435.7)	3140.5 (869.1)	2382.3 (539.0)	2382.3 (593.3)						
		2438.9 0.0	2309.4 (579.7)	222.6	14.9 0.0	1434.3 (453.3)	197.4	362.6 0.0	1572.4 (466.4)	106.7	826.5 0.0	1495.0 (435.7)	73.4	1341.3 0.0	1498.7 (539.0)	441.8	2576.9 0.0	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
			1		2		3		4		5		6					
			C フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

48550	13F	4000	1002.3 (371.5)	1002.3 (119.9)	31.2	1437.9 (593.4)	939.9 (119.9)	498.1 (142.4)	14.7	527.4 (217.2)	527.4 (142.4)	169.4C
			259.3	145.9T		251.1	22.2T		93.0			
	12F	4000	483.7 (371.5)	1905.6 (229.9)	43.5	1818.6 (229.9)	935.7 (593.4)	1037.8 (300.2)	43.0	696.4 (283.5)	341.4 (217.2)	
			271.1	412.3T		266.8	93.1T		129.3	503.4C		
	11F	4050	879.8 (575.4)	2491.2 (279.9)	224.4	2042.4 (279.9)	1473.1 (869.9)	1083.3 (369.5)		437.8 (283.5)		
			1611.4 (753.4)	2491.2 (279.9)		2146.5 (1006.5)	1577.2 (369.5)	246.9	645.5 (304.6)			
	10F	4000	85.8	724.4T		108.3	186.4T		28.7	904.4C		
			1439.8 (753.4)	2890.2 (320.6)	293.3	2303.5 (320.6)	1929.8 (1006.5)	1075.5 (385.0)		588.2 (304.6)		
	9F	4000	289.4	1080.5T		350.6	258.7T		110.0	1338.4C		
			871.7 (580.5)	3206.6 (340.0)	452.8	2301.0 (340.0)	1369.3 (859.9)	1064.4 (381.5)		267.3 (188.6)		
	8F	4050	2334.9 (995.4)	3206.6 (340.0)		2614.3 (1122.6)	1682.6 (381.5)	309.1	797.1 (323.5)			
			344.1	1456.4T		369.1	312.4T		150.2	1774.2C		
	7F	4000	1646.7 (995.4)	3592.9 (364.3)	642.0	2308.8 (364.3)	1876.2 (1122.6)	1082.9 (387.1)		496.8 (323.5)		
1946.2 (1012.3)			3592.9 (364.3)		2137.1 (1112.0)	1704.4 (387.1)	310.8	586.2 (326.5)				
6F	4000	103.7	1852.6T		114.7	353.4T		74.9	2214.3C			
		2153.6 (1012.3)	3565.9 (364.7)	611.7	2342.6 (364.7)	2366.5 (1112.0)	1100.5 (391.9)		736.0 (326.5)			
5F	4000	1412.3 (640.7)	3565.9 (364.7)		1697.3 (771.7)	1721.1 (391.9)	310.3	364.5 (161.0)				
		130.9	2250.2T		153.9	412.1T		42.6	2662.6C			
4F	4000	1150.5 (640.7)	3672.9 (371.1)	666.6	2339.6 (371.1)	1389.6 (771.7)	1106.1 (393.3)		279.4 (161.0)			
		2522.3 (981.0)	3672.9 (371.1)		2675.8 (1057.2)	1725.7 (393.3)	309.8	826.8 (302.9)				
3F	4000	560.4	2651.0T		561.3	471.8T		221.0	3113.1C			
		1401.5 (981.0)	3800.3 (378.5)	734.5	2331.2 (378.5)	1553.1 (1057.2)	1120.6 (397.5)		384.8 (302.9)			
2F	4000	2398.8 (1094.3)	3800.3 (378.5)		2519.6 (1153.3)	1741.6 (397.5)	310.5	735.8 (323.3)				
		210.2	3052.6T		213.1	529.7T		89.2	3560.0C			
1F	4450	1978.5 (1094.3)	3790.4 (377.0)	736.5	2317.3 (377.0)	2093.5 (1153.3)	1140.8 (401.6)		557.4 (323.3)			
		1811.9 (1086.9)	3790.4 (377.0)		1974.8 (1183.0)	1751.0 (401.6)	305.1	583.4 (407.1)				
			361.9	3456.2T		391.2	613.0T		230.8	4003.9C		
			2535.6 (1086.9)	3778.3 (375.4)	737.6	2303.1 (375.4)	2757.2 (1183.0)	1151.5 (404.9)		1044.9 (407.1)		
			1242.6 (1178.3)	3778.3 (375.4)		1309.8 (1168.3)	1763.8 (404.9)	306.2	106.5 (305.9)			
			1114.0	3847.4T		1026.9	692.0T		505.3	4443.7C		
			3470.6 (1178.3)	3428.9 (350.3)	591.5	2245.8 (350.3)	3363.5 (1168.3)	1160.2 (408.5)		1117.2 (305.9)		
			41.7 (1347.1)	3428.9 (350.3)		663.0 (1631.6)	1780.7 (408.5)	310.2	43.0 (912.4)			
			3038.9	4200.0T		2967.4	785.5T		1987.0	4871.2C		
			6036.1 (1347.1)	6036.1 (515.5)	1860.5	2315.1 (515.5)	6597.7 (1631.6)	4017.1 (1152.7)		4017.1 (912.4)		
			4703.8 0.0	6036.1 (515.5)		1437.9 0.0	4282.6 (1152.7)	132.8	6017.9 0.0			
			16200					7200				
23400												
A												
B												
C												
1 フレーム (S=1/272)												

A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

13F	4000	1120.1 (433.8)	1120.1 (136.2)	17.2	1413.8 (597.7)	1085.6 (136.2)	328.3 (104.3)	47.2	422.7 (177.3)	422.7 (104.3)	
		252.4	110.3T		218.5	30.8C			68.1	77.4C	
12F	4000	615.2 (433.8)	2112.5 (254.7)	49.5	2013.6 (254.7)	976.8 (597.7)	1081.0 (295.5)	17.2	794.4 (349.6)	286.6 (177.3)	
		1497.3 (597.5)	302.3	330.9T	262.3	10.6T			95.2	344.4C	
11F	4050	892.7 (597.5)	2106.5 (302.9)		1558.6 (910.5)	1435.8 (439.5)			604.0 (349.6)		
		1907.4 (962.4)	2800.0 (302.9)	346.7	2276.5 (1124.2)	1728.5 (439.5)	146.4		831.8 (386.5)		
10F	4000	41.4	601.7T		0.1	145.9T			49.0	755.9C	
		1990.2 (962.4)	4455.6 (614.3)		2276.6 (1124.2)	1412.3 (434.7)			733.7 (386.5)		
9F	4000	3505.2 (1463.7)	5495.3 (614.3)	519.9	3896.5 (1621.0)	1717.5 (434.7)	152.6		678.6 (298.3)		
		577.8	1179.3T		654.4	37.4C			82.0	1144.6C	
8F	4000	2349.5 (1463.7)	4455.2 (662.4)		2587.6 (1621.0)	1398.3 (436.3)			514.5 (298.3)		
		3925.4 (1693.7)	6274.9 (662.4)	909.9	3610.8 (1562.9)	1743.2 (436.3)	172.4		883.8 (328.8)		
7F	4050	537.9	1803.4T		484.9	271.2C			226.2	1530.6C	
		2849.5 (1693.7)	4454.0 (661.0)		2641.0 (1562.9)	1417.5 (442.2)			431.4 (328.8)		
6F	4000	3404.7 (1658.2)	6254.3 (661.0)	900.1	3579.3 (1817.6)	1766.3 (442.2)	174.4		986.1 (651.0)		
		46.8	2428.2T		101.3	503.1C			332.1	1921.5C	
5F	4000	3311.1 (1658.2)	4520.8 (669.9)		3781.9 (1817.6)	4449.2 (1295.3)			1650.3 (651.0)		
		3020.9 (1348.9)	6332.0 (669.9)	905.6	5615.9 (2461.9)	4477.0 (1295.3)	213.9		2798.9 (1213.5)		
4F	4000	323.1	3059.7T		692.0	100.2T			372.0	3161.0C	
		2374.7 (1348.9)	4507.1 (670.2)		4231.8 (2461.9)	4443.2 (1294.9)			2055.0 (1213.5)		
3F	4000	3975.9 (1619.0)	6350.7 (670.2)	921.8	5155.1 (2292.8)	4479.8 (1294.9)	218.4		2388.2 (1141.9)		
		737.9	3693.2T		569.5	698.9T			104.4	4400.5C	
2F	4000	2500.1 (1619.0)	4477.7 (666.2)		4016.2 (2292.8)	4485.2 (1307.5)			2179.4 (1141.9)		
		3815.3 (1733.3)	6315.3 (666.2)	918.8	5390.4 (2489.3)	4928.9 (1307.5)	221.9		2305.9 (1064.4)		
1F	4450	348.7	4326.1T		411.9	1314.0T			177.2	5656.9C	
		3117.8 (1733.3)	4446.8 (663.1)		4566.7 (2489.3)	4536.0 (1318.2)			1951.5 (1064.4)		
1F	4450	3177.3 (1689.8)	6295.2 (663.1)	924.3	4834.9 (2499.4)	4955.0 (1318.2)	209.5		2584.4 (1304.2)		
		202.2	4948.4T		163.9	1919.7T			24.0	6929.9C	
1F	4450	3581.8 (1689.8)	4412.1 (669.0)		5162.6 (2499.4)	4565.1 (1328.4)			2632.5 (1304.2)		
		2681.3 (1934.4)	6263.1 (659.0)	925.5	4248.8 (2613.9)	4999.3 (1328.4)	217.1		1932.6 (1188.6)		
1F	4450	1187.4	5576.9T		978.9	2549.7T			444.7	8219.9C	
		5056.1 (1934.4)	4360.0 (654.0)		6206.6 (2613.9)	4599.8 (1335.9)			2822.0 (1188.6)		
1F	4450	1178.9 (1829.9)	6235.1 (654.0)	937.5	3172.4 (2350.0)	5019.0 (1335.9)	209.6		1777.8 (1083.1)		
		2892.6	6214.5T		2056.3	3204.1T			632.0	9531.3C	
1F	4450	6964.2 (1829.9)	2352.3 (575.1)		7285.0 (2350.0)	3041.8 (1107.6)			3041.8 (1083.1)		
		6791.4 (575.1)	2306.0 (575.1)		3726.4 (1107.6)	945.5 (1107.6)			10642.4 (0.0)		
		16200				7200					
		23400									
		A B C									
		2 フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

13F	4000	1116.4 (431.9)	12.1	1092.1 (136.3)	284.0 (94.0)	393.0 (94.0)	
		252.7	136.0T	211.5	43.3C	59.7	
12F	4000	611.0 (431.9)		2001.9 (253.2)	953.2 (582.3)	1067.2 (292.0)	
		1489.6 (594.8)	49.3	2083.6 (912.4)	1034.8 (292.0)	793.6 (347.9)	
11F	4050	300.0	385.9T	258.9	5.9C	97.8	
		889.5 (594.8)		2104.9 (302.0)	1565.9 (912.4)	1418.6 (439.7)	
10F	4000	1898.6 (958.1)	341.6	2286.3 (1128.6)	1747.3 (439.7)	164.3	
		41.6	685.2T	0.8	130.2T	47.9	
9F	4000	1981.8 (958.1)		4458.0 (613.2)	2284.7 (1128.6)	1393.3 (434.5)	
		3493.3 (1460.9)	508.5	3908.1 (1629.1)	1734.8 (434.5)	668.3 (293.4)	
8F	4050	571.4	1294.0T	650.0	50.8C	81.6	
		2350.5 (1460.9)		4460.0 (663.1)	2608.2 (1629.1)	1377.0 (437.3)	
7F	4000	3932.1 (1696.9)	911.3	3623.4 (1572.6)	1771.6 (437.3)	197.3	
		538.4	1951.8T	478.1	278.1C	226.5	
6F	4050	2855.3 (1696.9)		4457.1 (661.6)	2667.2 (1572.6)	1398.1 (443.6)	
		3405.5 (1658.4)	901.9	3586.0 (1817.9)	1796.1 (443.6)	199.0	
5F	4000	47.3	2608.9T	95.4	497.3C	328.8	
		3310.9 (1658.4)		4524.4 (670.9)	3776.7 (1817.9)	4438.9 (1298.7)	
4F	4000	3027.8 (1352.1)	907.2	5659.0 (2481.9)	4911.4 (1298.7)	236.2	
		323.7	3271.0T	695.2	126.8T	366.1	
3F	4000	2380.4 (1352.1)		4511.1 (670.9)	4268.5 (2481.9)	4432.4 (1298.3)	
		3976.7 (1620.3)	923.0	5157.6 (2299.9)	4915.1 (1298.3)	241.3	
2F	4000	736.0	3932.8T	557.8	750.8T	63.6	
		2504.7 (1620.3)		4480.1 (666.7)	4042.0 (2299.9)	4473.0 (1310.5)	
1F	4450	3815.5 (1733.4)	920.1	5400.6 (2494.3)	4962.6 (1310.5)	244.8	
		348.8	4592.3T	412.0	1391.2T	162.2	
		3118.0 (1733.4)		4448.0 (663.4)	4576.7 (2494.3)	4520.4 (1320.4)	
		3180.8 (1691.2)	925.4	4857.4 (2508.1)	4986.1 (1320.4)	232.9	
		201.5	5251.9T	158.9	2049.4T	7.0	
		3583.9 (1691.2)		4412.8 (669.7)	5175.2 (2508.1)	4546.5 (1330.0)	
		2681.4 (1933.3)	926.5	4266.6 (2619.7)	5029.5 (1330.0)	241.5	
		1185.2	5908.0T	972.8	2720.9T	374.5	
		5051.9 (1933.3)		4357.7 (663.9)	6212.2 (2619.7)	4581.4 (1337.2)	
		1183.3 (1826.8)	938.8	3191.5 (2351.2)	5046.1 (1337.2)	232.4	
		2881.2	6560.5T	2039.9	3405.7T	466.9	
		6945.7 (1826.8)		2354.0 (574.1)	7271.3 (2351.2)	2840.6 (1077.5)	
		7132.7 (574.1)	2295.9	3909.7 (1077.5)	4917.3 (1077.5)	1038.4	
		0.0		0.0		0.0	
		16200		7200			
		23400					

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

A

B


C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				1086.2 (135.8)	396.0 (95.7)
13F	4000	1113.8 (431.2)	13.8	1379.5 (582.5)	293.3 (95.7)
		251.5	135.5T	214.5	40.3C
		610.9 (431.2)		2003.2 (253.2)	950.5 (582.5)
12F	4000	1488.0 (594.6)	47.9	2062.8 (902.4)	1010.2 (285.9)
		298.8	385.6T	258.0	8.0C
		890.4 (594.6)		2110.9 (302.2)	1546.8 (902.4)
11F	4050	1893.8 (956.2)	336.7	2263.8 (1118.5)	1699.7 (434.1)
		42.5	685.5T	1.3	123.2T
		1978.8 (956.2)		4461.3 (612.8)	2266.3 (1118.5)
10F	4000	3487.4 (1459.3)	502.5	3878.0 (1615.9)	1683.1 (428.3)
		568.8	1294.4T	646.3	62.2C
		2349.8 (1459.3)		4460.6 (662.9)	2585.5 (1615.9)
9F	4000	3928.9 (1695.9)	909.0	3600.9 (1561.6)	1725.8 (432.5)
		537.1	1952.6T	477.6	293.2C
		2854.6 (1695.9)		4458.4 (661.5)	2645.6 (1561.6)
8F	4050	3403.1 (1657.0)	899.7	3563.3 (1807.3)	1750.5 (438.8)
		47.6	2610.5T	96.5	516.3C
		3307.8 (1657.0)		4529.8 (670.8)	3756.3 (1807.3)
7F	4000	3030.1 (1353.0)	904.1	5614.6 (2461.4)	4941.0 (1286.8)
		324.0	3272.4T	691.7	99.6T
		2382.0 (1353.0)		4514.7 (671.0)	4231.1 (2461.4)
6F	4000	3973.9 (1620.0)	920.8	5128.8 (2285.2)	4845.7 (1286.6)
		733.8	3934.2T	558.5	714.9T
		2506.2 (1620.0)		4483.6 (666.9)	4011.9 (2285.2)
5F	4000	3813.3 (1732.3)	918.0	5373.1 (2481.2)	4901.4 (1301.0)
		348.7	4593.0T	410.6	1348.8T
		3116.0 (1732.3)		4451.0 (663.5)	4551.8 (2481.2)
4F	4000	3182.3 (1691.6)	923.7	4832.2 (2496.7)	4933.0 (1313.0)
		200.9	5253.9T	161.3	2000.4T
		3584.1 (1691.6)		4415.1 (669.3)	5154.7 (2496.7)
3F	4000	2681.1 (1932.3)	925.1	4244.0 (2609.6)	4983.6 (1324.8)
		1183.6	5910.7T	975.2	2667.1T
		5048.2 (1932.3)		4361.6 (664.2)	6194.4 (2609.6)
2F	4450	1187.9 (1823.3)	937.3	3177.7 (2349.3)	5010.6 (1334.2)
		2869.1	6563.9T	2049.6	3348.8T
		6926.0 (1823.3)		2347.7 (572.5)	7276.8 (2349.3)
1F		7136.2 0.0	2289.1 (572.5)	3871.5 0.0	4929.1 (1095.4)
					985.8 11057.6
					0.0
	</				

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

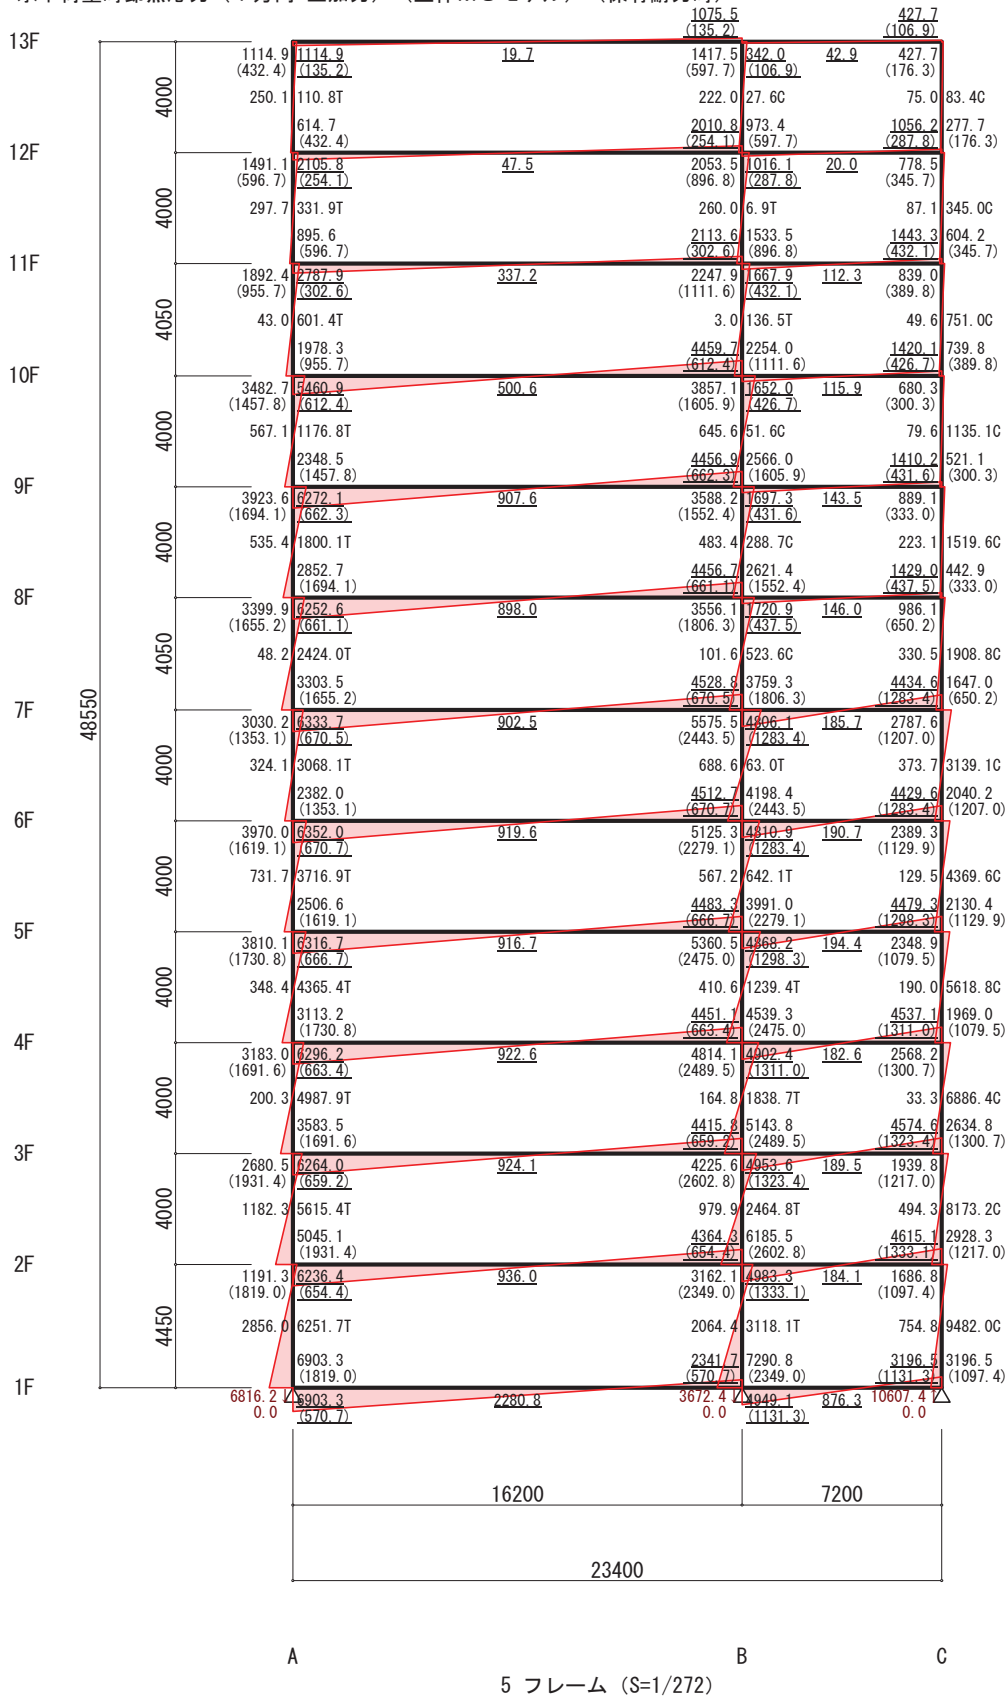


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

48550	13F	4000	996.3 (369.8)	996.3 (119.1)	31.4	1432.9 (591.9)	499.3 (142.7)	14.4	528.1 (218.3)	528.1 (142.7)
			256.8	144.0T		249.0	23.4T		91.5	167.0C
	12F	4000	482.8 (369.8)	1890.7 (228.1)	43.4	1803.8 (228.1)	934.9 (591.9)		1040.1 (300.3)	345.0 (218.3)
			1407.9 (572.2)	409.1T		1990.8 (865.6)	1121.9 (300.3)	40.9	695.1 (284.5)	
	11F	4050	263.5	881.0 (572.2)		259.5	95.2T		126.1	498.8C
			1589.8 (745.2)	2470.8 (278.8)	212.7	2135.2 (1004.0)	1561.4 (367.5)	238.4	641.7 (304.0)	
	10F	4000	80.8	725.7T		102.1	183.9T		26.2	897.6C
			1428.3 (745.2)	2856.5 (318.7)	275.1	2306.2 (318.7)	1931.0 (1004.0)		1077.1 (385.5)	589.4 (304.0)
	9F	4000	1428.2 (573.3)	2856.5 (318.7)		2073.6 (864.1)	1698.3 (385.5)	310.6	487.8 (190.1)	
			281.6	1091.0T		345.4	252.3T		107.5	1333.7C
	8F	4050	865.0 (573.3)	2303.4 (337.9)		2303.4 (337.9)	1382.7 (864.1)		1066.0 (382.0)	272.7 (190.1)
			2305.0 (982.7)	8170.0 (337.9)	433.3	2604.8 (1121.6)	1684.1 (382.0)	309.1	793.3 (323.1)	
	7F	4000	339.5	1480.1T		361.7	300.3T		147.1	1773.6C
1625.9 (982.7)			8543.4 (361.4)	616.1	2311.2 (361.4)	1881.4 (1121.6)		1084.8 (387.7)	499.1 (323.1)	
6F	4050	1917.5 (997.3)	8543.4 (361.4)		2136.1 (1109.8)	1706.3 (387.7)	310.8	585.7 (325.5)		
		101.9	1891.0T		111.1	334.7T		73.4	2219.4C	
5F	4000	2121.4 (997.3)	2346.1 (362.0)		2346.1 (362.0)	2358.4 (1109.8)		1103.5 (392.7)	732.6 (325.5)	
		1397.5 (632.2)	3518.8 (362.0)	586.4	1711.9 (778.6)	1724.2 (392.7)	310.3	370.9 (164.0)		
4F	4000	133.1	2302.5T		154.6	386.2T		42.9	2674.6C	
		1131.3 (632.2)	2343.2 (368.7)		2343.2 (368.7)	1402.7 (778.6)		1109.4 (394.2)	285.1 (164.0)	
3F	4000	2498.2 (976.7)	3629.4 (368.7)	643.1	2669.6 (1058.9)	1729.0 (394.2)	309.8	824.3 (303.7)		
		544.8	2718.5T		551.8	437.5T		217.0	3132.8C	
2F	4000	1408.5 (976.7)	2334.9 (378.9)		2334.9 (378.9)	1565.9 (1058.9)		1123.3 (398.3)	390.4 (303.7)	
		2395.5 (1091.8)	3804.1 (378.9)	734.6	2513.3 (1150.3)	1744.3 (398.3)	310.5	732.9 (321.9)		
1F	4450	212.0	3140.9T		212.7	482.0T		89.2	3589.1C	
		1971.6 (1091.8)	2320.1 (377.4)		2320.1 (377.4)	2087.8 (1150.3)		1142.9 (402.2)	554.6 (321.9)	
			1821.6 (1091.8)	2793.2 (377.4)	736.5	1985.4 (1187.2)	1753.1 (402.2)	305.1	588.3 (408.9)	
			362.1	3580.0T		388.9	542.4T		229.5	4044.1C
			2545.7 (1091.8)	2304.9 (375.6)		2304.9 (375.6)	2763.2 (1187.2)		1152.9 (405.3)	1047.2 (408.9)
			1234.4 (1165.1)	2780.1 (375.6)	737.6	1307.0 (1161.2)	1765.3 (405.3)	306.2	105.7 (302.8)	
			1095.7	4007.3T		1015.4	598.3T		499.9	4495.3C
			3425.9 (1165.1)	2245.8 (347.6)		2245.8 (347.6)	3337.7 (1161.2)		1160.9 (408.6)	1105.4 (302.8)
			41.1 (1325.6)	3384.8 (347.6)	569.5	689.5 (1635.7)	1781.4 (408.6)	310.2	55.5 (909.8)	
			2990.6	4389.5T		2950.0	673.9T		1968.9	4934.3C
			5940.1 (1325.6)	5940.1 (508.8)	1818.7	2302.8 (508.8)	6589.5 (1635.7)		3993.3 (1150.0)	3993.3 (909.8)
			4916.4 0.0	5940.1 (508.8)		1316.0 0.0	4286.8 (1150.0)	146.7	6095.5 0.0	
			16200				7200			
			23400							
A						B			C	
6 フレーム (S=1/272)										


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				1011.1 (128.3)		496.0 (129.4)	
13F	4000	1067.8 (403.5)	28.4	1447.0 (594.1)	435.9 (129.4)	30.1	496.0 (206.4)
		260.9	157.1C	258.8	22.5C	83.2	149.9T
12F	4000	546.1 (403.5)	31.1	1900.7 (238.5)	929.3 (594.1)	1146.3 (318.4)	329.5 (206.4)
		1416.8 (539.6)	435.8C	262.6	135.6C	107.6	493.5T
		337.6	741.6 (539.6)	2346.7 (268.3)	1592.6 (927.6)	1410.3 (407.4)	601.6 (354.6)
11F	4050	1257.7 (602.8)	173.7	2276.9 (1071.7)	1522.7 (407.4)	56.2	808.8 (386.0)
		37.0	739.3C	106.7	308.7C	27.2	924.2T
10F	4000	1183.7 (602.8)	258.4	2747.9 (307.3)	2063.6 (1071.7)	1444.2 (421.0)	754.4 (386.0)
		1047.4 (379.7)	1085.5C	309.5	464.3C	103.8	1381.5T
		288.0	471.5 (379.7)	3076.9 (326.9)	1652.4 (981.0)	1455.3 (424.5)	482.3 (293.0)
9F	4000	1747.1 (687.4)	429.2	3025.8 (1356.9)	1601.3 (424.5)	73.0	973.0 (418.2)
		372.3	1452.0C	312.1	611.5C	136.6	1846.1T
8F	4050	1002.4 (687.4)	599.7	3432.9 (349.8)	2401.6 (1356.9)	1436.8 (418.9)	699.9 (418.2)
		1231.2 (682.5)	1837.6C	94.2	734.6C	78.1	2304.5T
		150.9	1533.0 (682.5)	3407.8 (348.7)	2799.2 (1335.8)	1441.6 (423.3)	893.0 (402.5)
7F	4000	707.7 (279.0)	583.5	2214.8 (1029.1)	1606.0 (423.3)	82.2	548.6 (250.7)
		149.6	2223.4C	156.5	872.8C	47.2	2771.2T
6F	4000	408.5 (279.0)	652.8	3539.6 (356.4)	1901.6 (1029.1)	1436.0 (421.9)	454.2 (250.7)
		1825.5 (599.9)	2614.4C	549.1	1008.3C	220.6	3236.4T
		625.7	574.2 (599.9)	3721.5 (368.8)	2141.3 (1345.2)	1421.6 (417.7)	540.6 (380.6)
5F	4000	1678.3 (705.6)	734.5	3165.9 (1448.5)	1585.7 (417.7)	82.0	880.9 (382.0)
		267.2	3012.7C	268.8	1127.7C	116.8	3691.7T
4F	4000	1143.9 (705.6)	736.5	3735.4 (370.2)	2628.2 (1448.5)	1422.7 (416.6)	647.3 (382.0)
		1118.5 (685.1)	3422.2C	333.9	1279.0C	204.4	4140.0T
		251.7	1621.9 (685.1)	3749.6 (371.9)	3352.2 (1509.2)	1411.9 (413.4)	1184.2 (489.9)
3F	4000	652.6 (895.7)	737.6	1961.8 (1470.9)	1564.4 (413.4)	76.2	227.7 (337.7)
		1138.8	3824.7C	980.0	1416.0C	447.8	4577.2T
2F	4450	2930.2 (895.7)	624.1	3507.7 (356.0)	3921.7 (1470.9)	1403.2 (409.8)	1123.2 (337.7)
		670.6 (937.0)	4194.1C	3012.8	1523.6C	2274.1	4999.7T
1F		4840.0 (937.0)	350.5	4139.1 (554.3)	7159.1 (1863.5)	4828.2 (1090.0)	4828.2 (1147.9)
		4738.0 0.0	4840.0 (554.3)	2066.2 0.0	8020.1 (1090.0)	904.1 0.0	6084.9 0.0
		16200		7200			
		23400					
		A		B		C	
1 フレーム (S=1/272)							


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

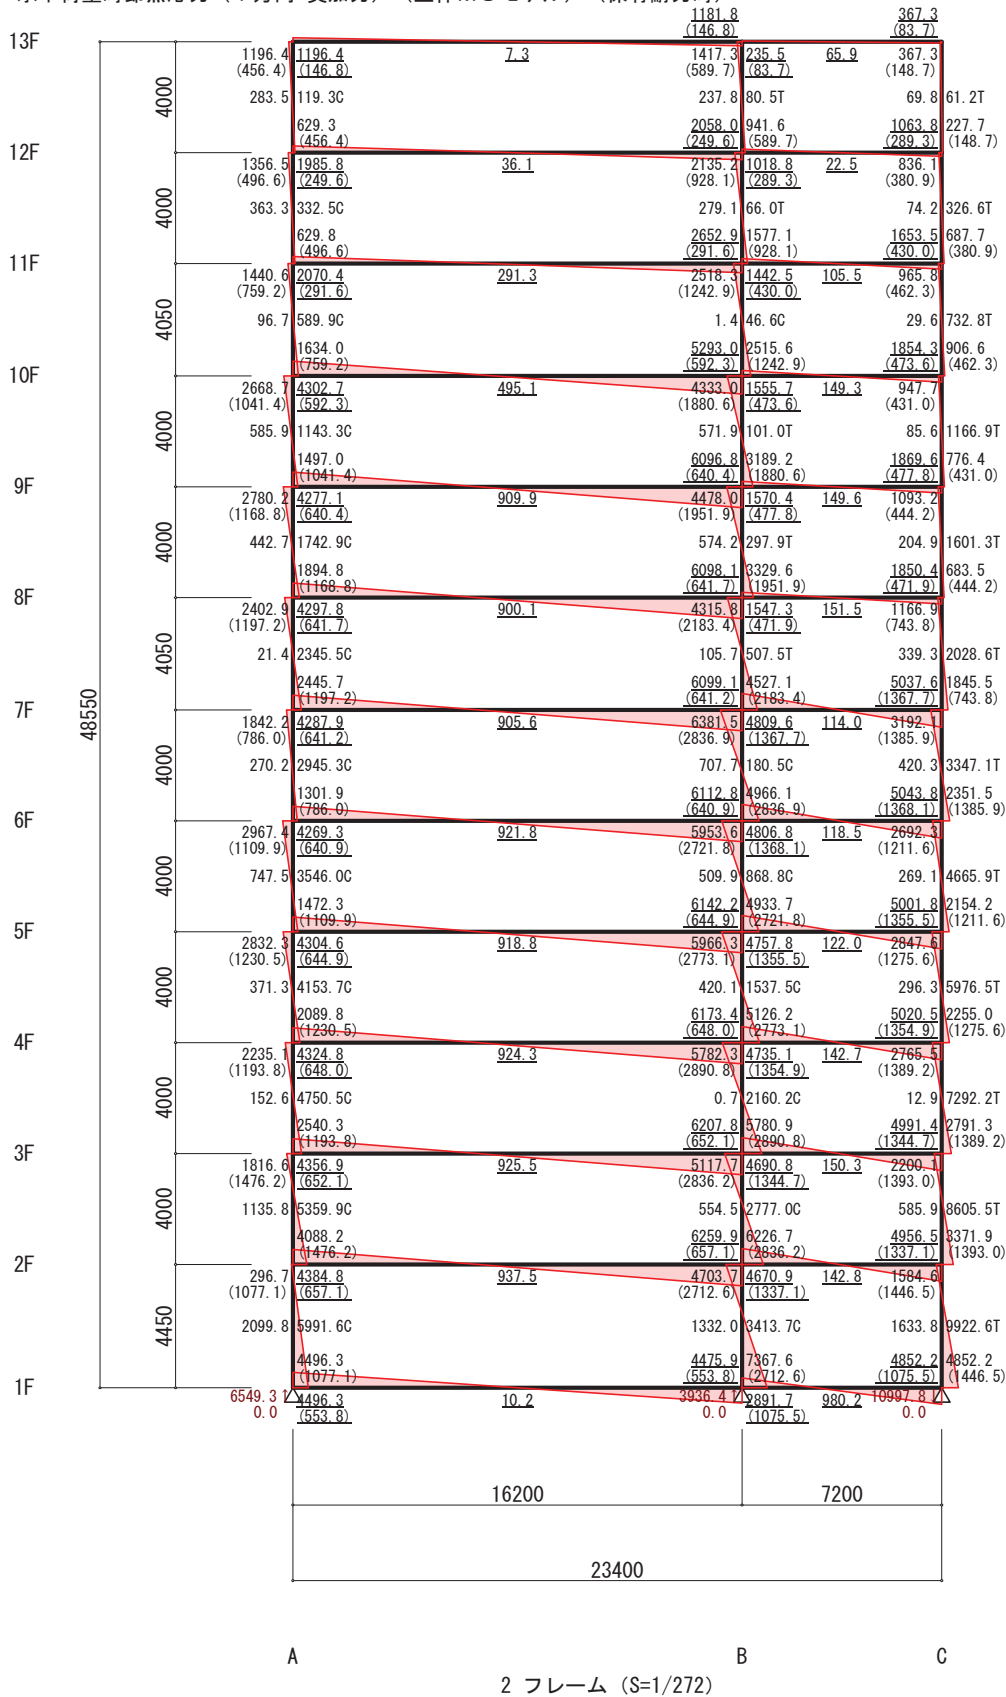

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

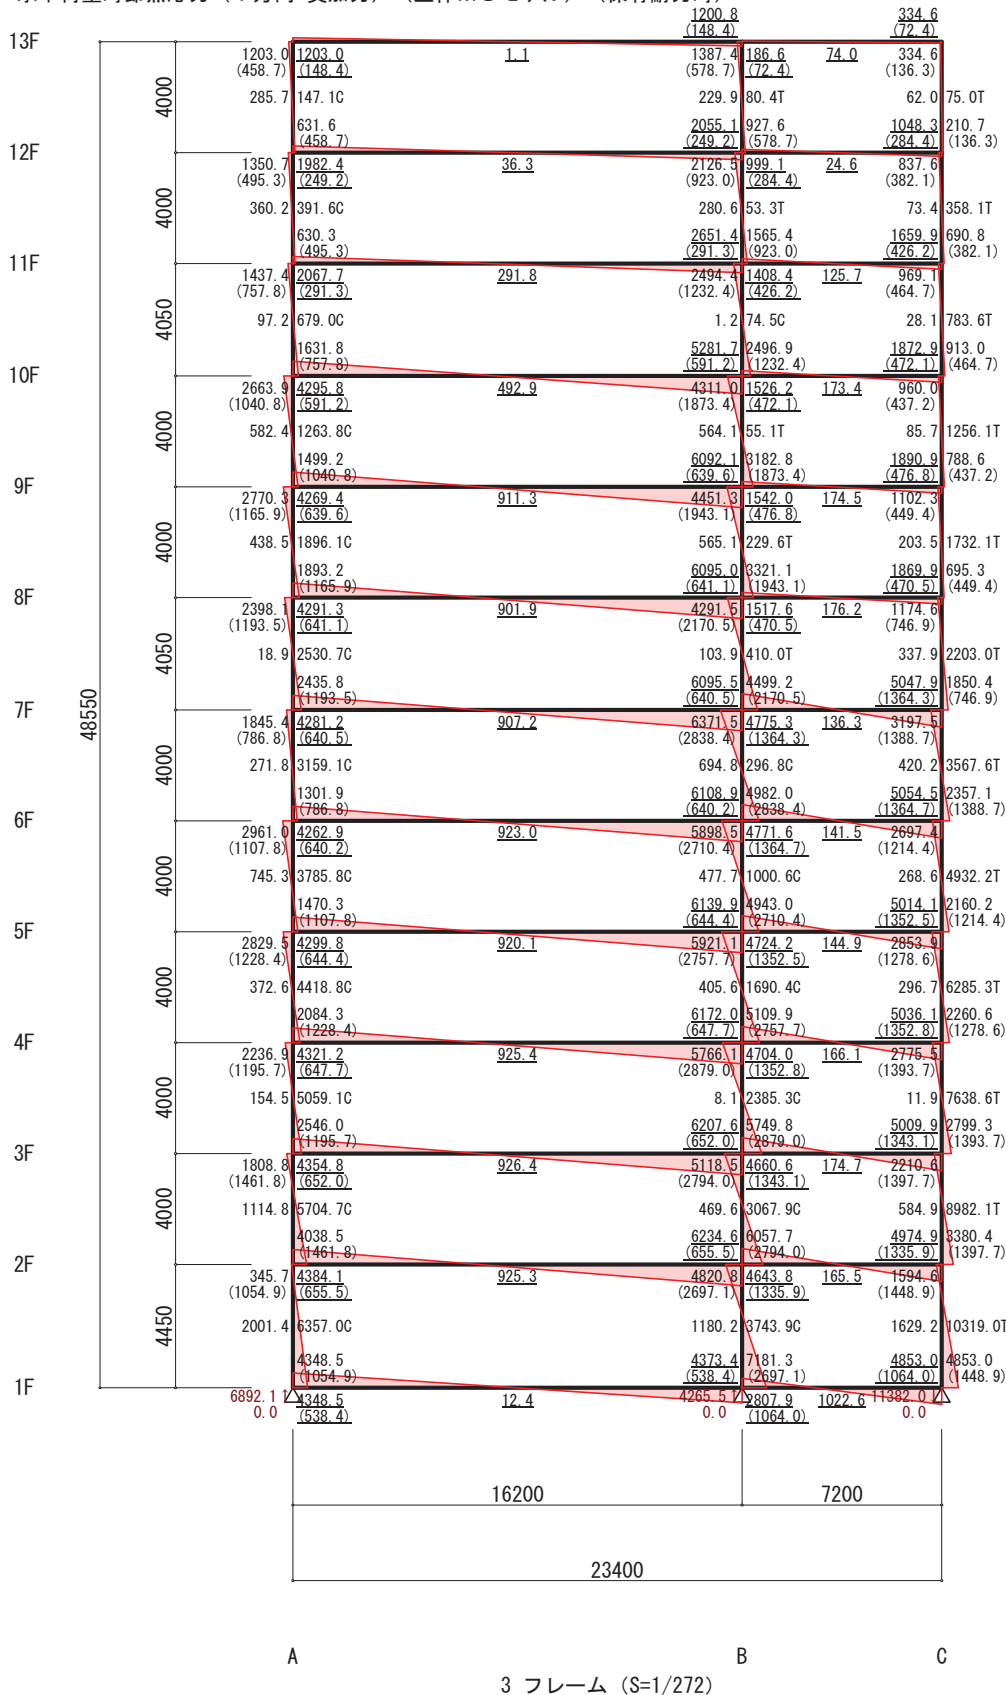

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

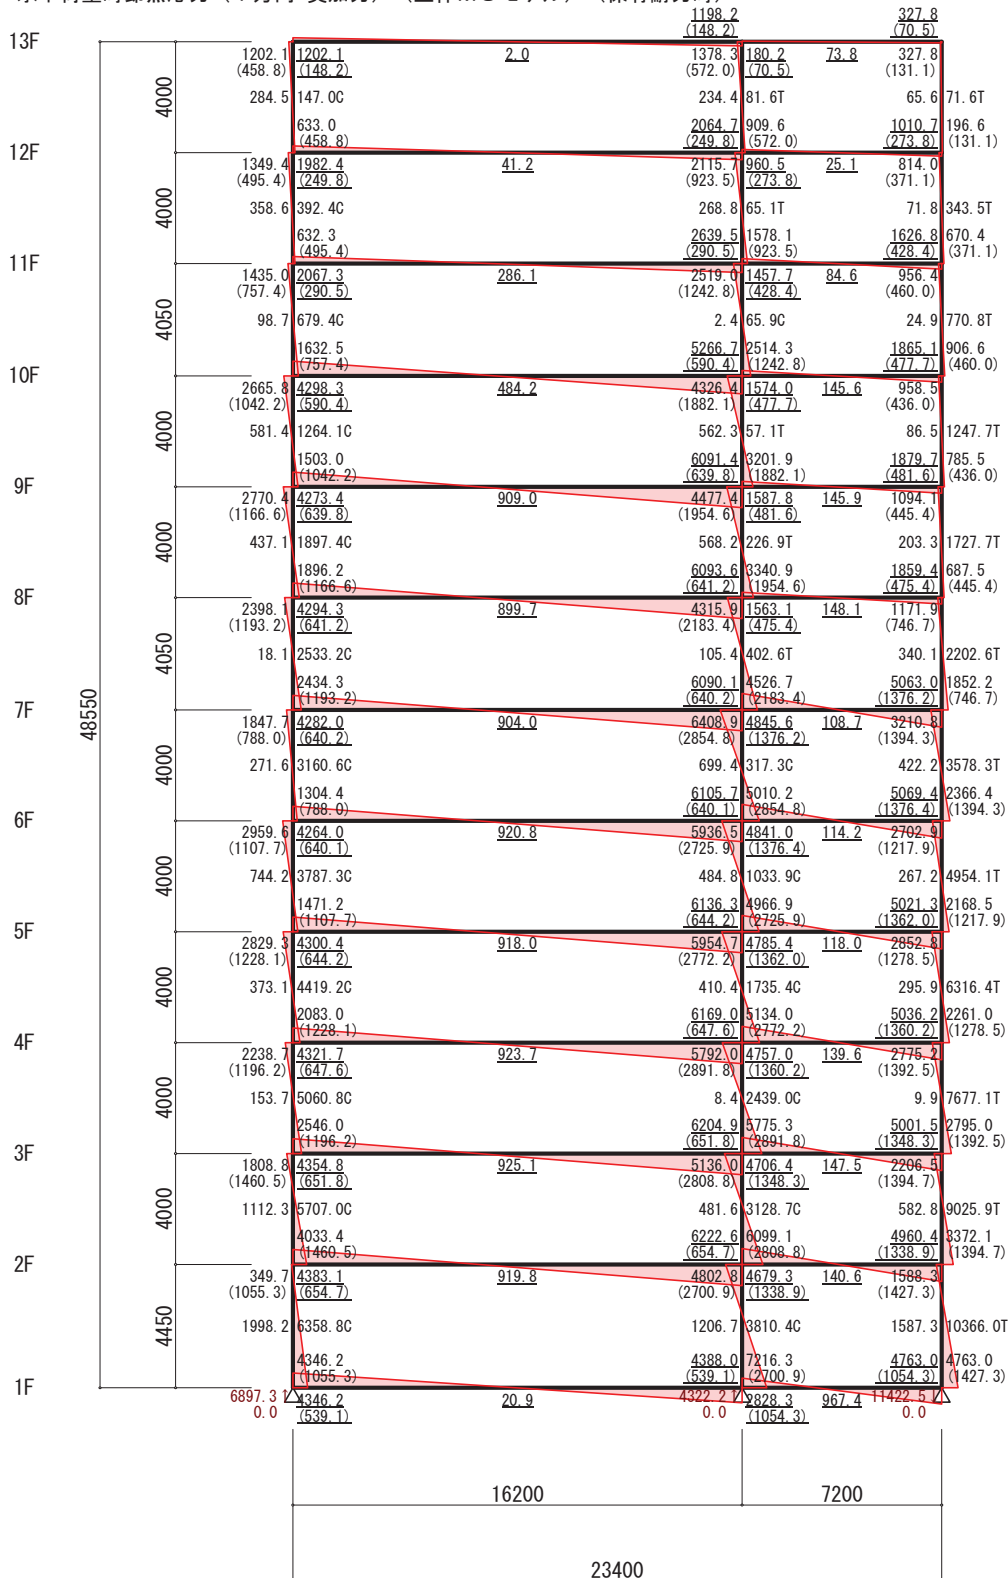


A

B

C


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

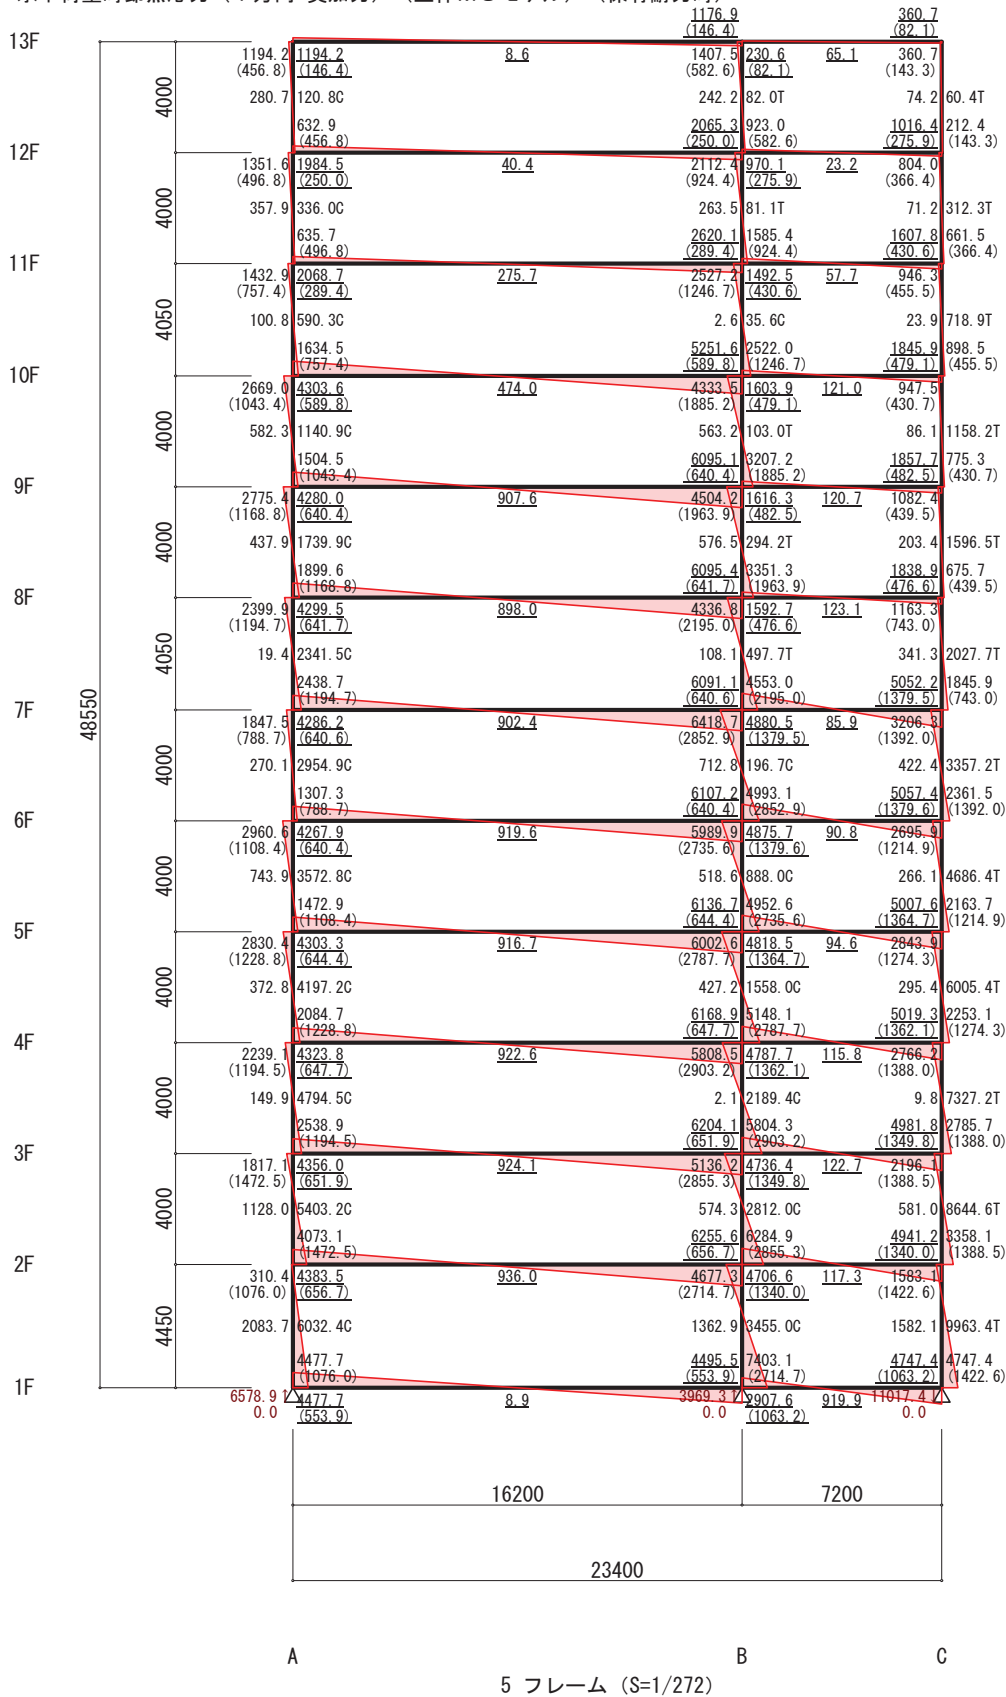


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					1006.7 (127.8)		496.3 (129.7)		
13F	4000	1064.3 (403.9)	28.8	1444.3 (594.0)	437.6 (129.7)	29.4	496.3 (206.8)	149.9T	
		256.6	154.6C	256.2	23.9C	82.7			
		551.1 (403.9)		1890.9 (237.6)	931.9 (594.0)		1141.0 (316.9)	330.9 (206.8)	
12F	4000	1407.2 (539.5)	33.7	2099.5 (923.0)	1140.5 (316.9)	0.3	810.2 (353.7)		
		328.2	432.4C	253.5	135.8C	102.7		492.5T	
		750.9 (539.5)		2321.6 (266.5)	1592.6 (923.0)		1408.6 (406.9)	604.8 (353.7)	
11F	4050	1244.6 (599.5)	163.1	2250.1 (1061.4)	1521.1 (406.9)	56.2	803.8 (384.8)		
		30.6	740.3C	100.9	306.5C	24.6		925.7T	
		1183.4 (599.5)		2703.8 (304.4)	2048.4 (1061.4)		1442.6 (420.6)	754.6 (384.8)	
10F	4000	1043.6 (380.7)	238.4	2240.9 (969.5)	1585.5 (420.6)	71.5	687.9 (293.4)		
		282.1	1096.0C	302.0	458.2C	101.2		1389.7T	
		479.3 (380.7)		3026.8 (323.5)	1636.9 (969.5)		1453.7 (424.1)	485.5 (293.4)	
9F	4000	1735.2 (685.1)	406.1	2989.6 (1341.4)	1599.7 (424.1)	73.0	968.2 (417.3)		
		365.0	1476.1C	306.9	600.0C	133.6		1863.7T	
		1005.2 (685.1)		3372.9 (345.8)	2375.8 (1341.4)		1434.9 (418.4)	701.1 (417.3)	
8F	4050	1224.1 (678.1)	571.8	2574.1 (1317.9)	1577.6 (418.4)	71.3	733.8 (400.5)		
		149.1	1877.2C	94.1	716.5C	77.2		2332.6T	
		1522.3 (678.1)		3348.0 (344.6)	2762.9 (1317.9)		1438.6 (422.4)	888.2 (400.5)	
7F	4000	712.6 (281.7)	556.5	2188.8 (1015.3)	1603.0 (422.4)	82.2	550.4 (251.6)		
		149.3	2278.2C	157.5	846.7C	47.1		2811.1T	
		414.1 (281.7)		3484.5 (352.6)	1873.1 (1015.3)		1432.7 (421.0)	456.1 (251.6)	
6F	4000	1814.2 (597.0)	628.1	3209.5 (1336.2)	1598.2 (421.0)	82.7	976.7 (379.2)		
		620.1	2685.8C	537.1	972.4C	218.4		3289.2T	
		573.9 (597.0)		3717.8 (368.3)	2135.3 (1336.2)		1418.9 (416.9)	539.9 (379.2)	
5F	4000	1674.8 (702.6)	734.6	3165.4 (1445.8)	1582.9 (416.9)	82.0	878.9 (380.5)		
		269.6	3105.7C	273.8	1077.4C	117.9		3758.2T	
		1135.6 (702.6)		3732.6 (369.9)	2617.8 (1445.8)		1420.5 (416.1)	643.2 (380.5)	
4F	4000	1123.9 (685.6)	736.5	2689.4 (1511.7)	1575.1 (416.1)	77.3	777.4 (489.6)		
		247.3	3551.4C	333.5	1205.1C	201.8		4221.1T	
		1618.6 (685.6)		3747.8 (371.6)	3356.9 (1511.7)		1410.5 (413.0)	1181.0 (489.6)	
3F	4000	654.0 (890.3)	737.6	1953.9 (1455.0)	1562.9 (413.0)	76.2	229.5 (335.9)		
		1126.5	3990.1C	956.1	1318.7C	442.2		4673.2T	
		2907.0 (890.3)		3462.8 (353.1)	3866.1 (1455.0)		1402.5 (409.6)	1113.9 (335.9)	
2F	4450	649.3 (925.9)	602.5	1143.5 (1873.3)	1546.8 (409.6)	72.2	288.6 (1142.3)		
		2709.4	4389.0C	3024.8	1406.1C	2253.1		5109.2T	
		4769.5 (925.9)		4149.5 (550.6)	7193.1 (1873.3)		4794.8 (1088.6)	4794.8 (1142.3)	
1F		4957.4 0.0	310.0	1943.1 0.0	8043.4 (1088.6)	875.7	6211.2 0.0		
			16200		7200				
			23400						
A					B		C		
6 フレーム (S=1/272)									


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

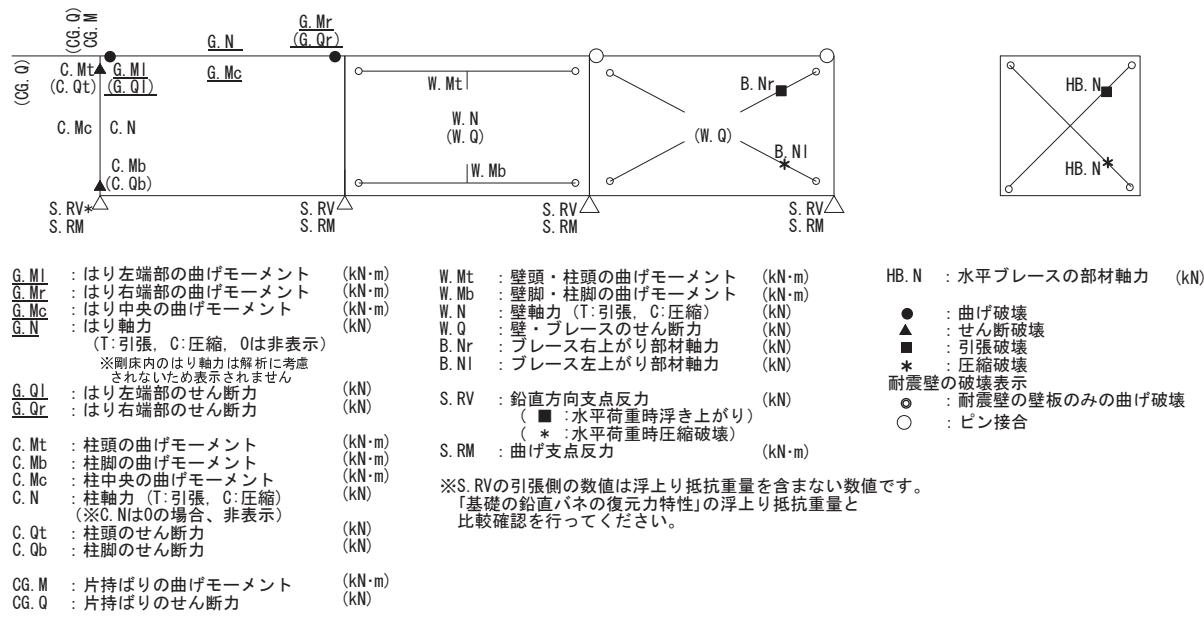

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

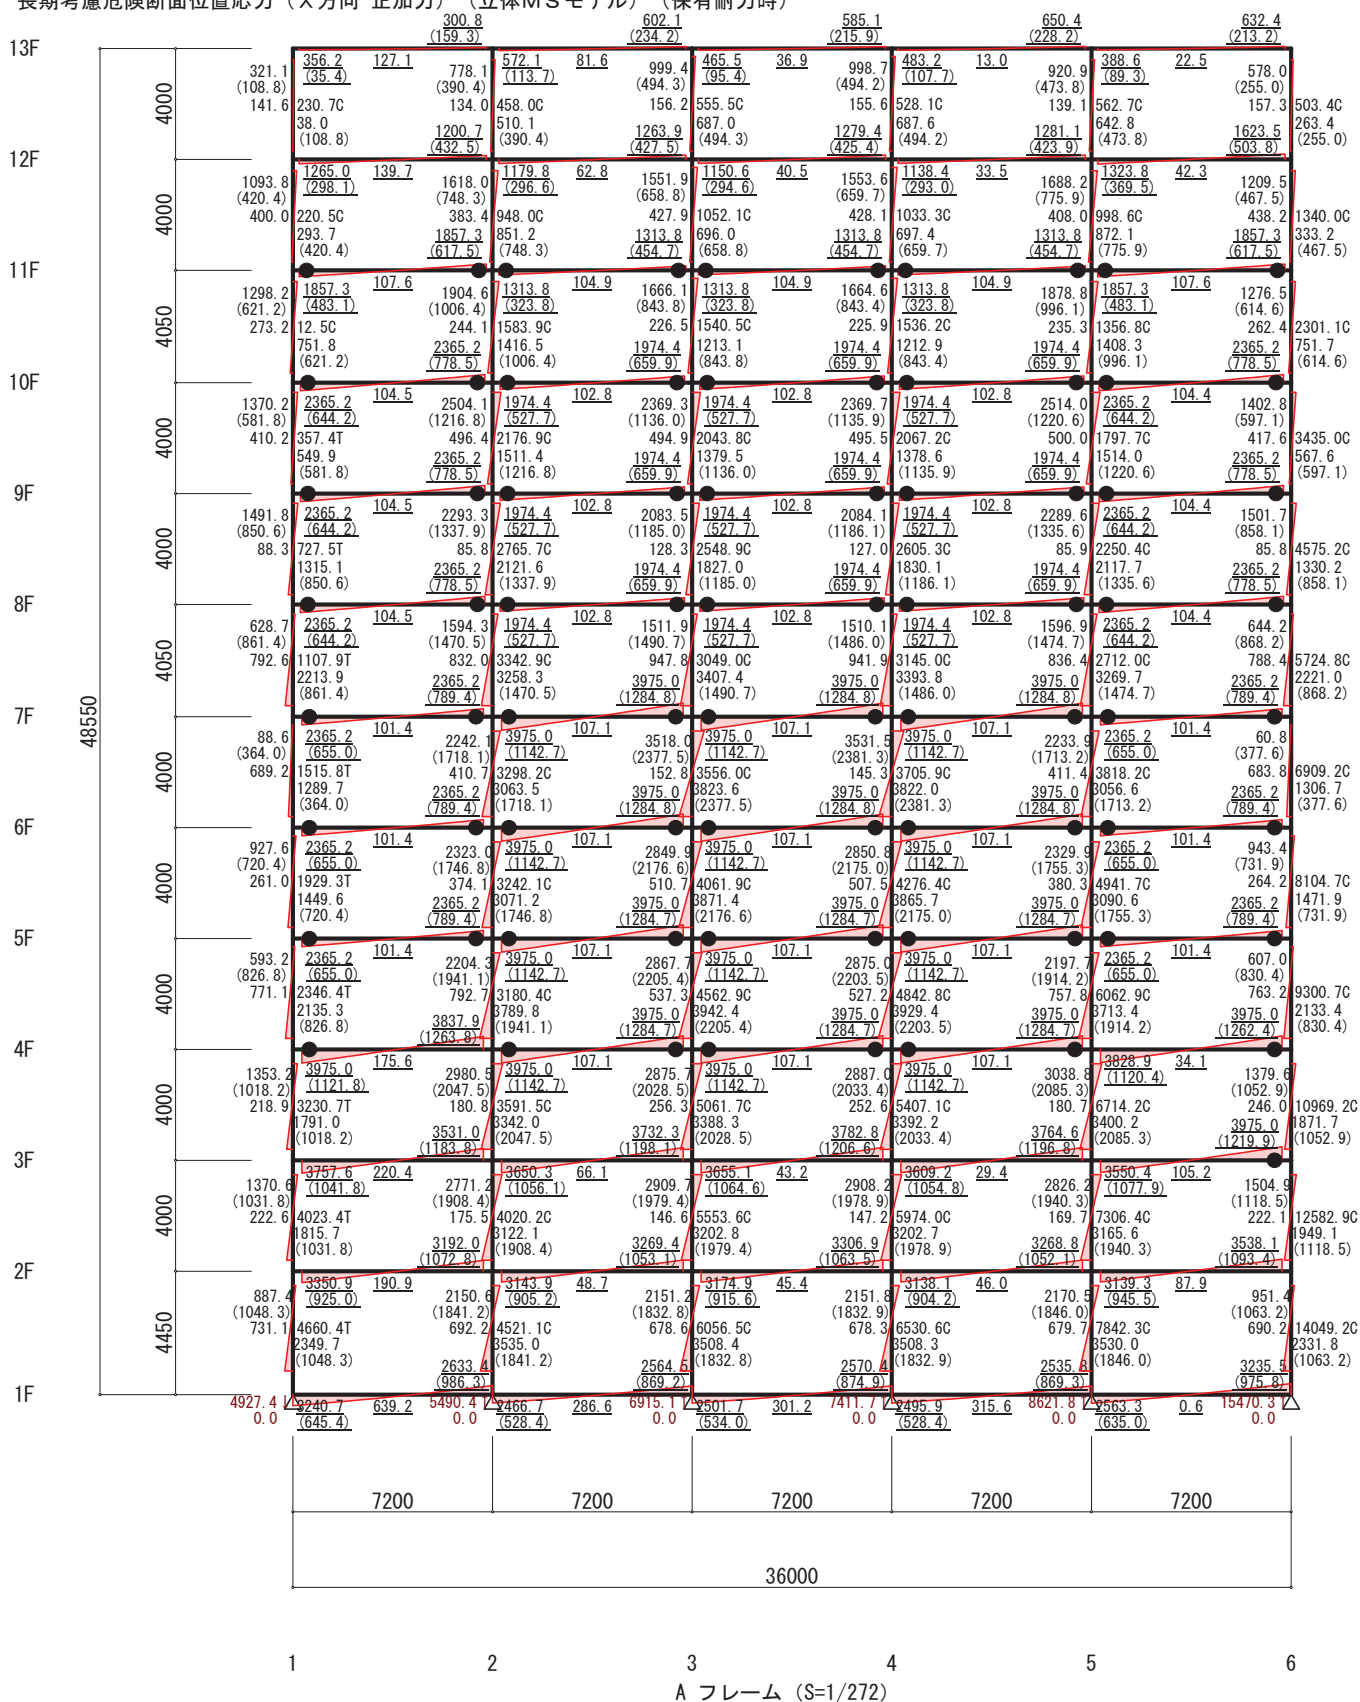

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

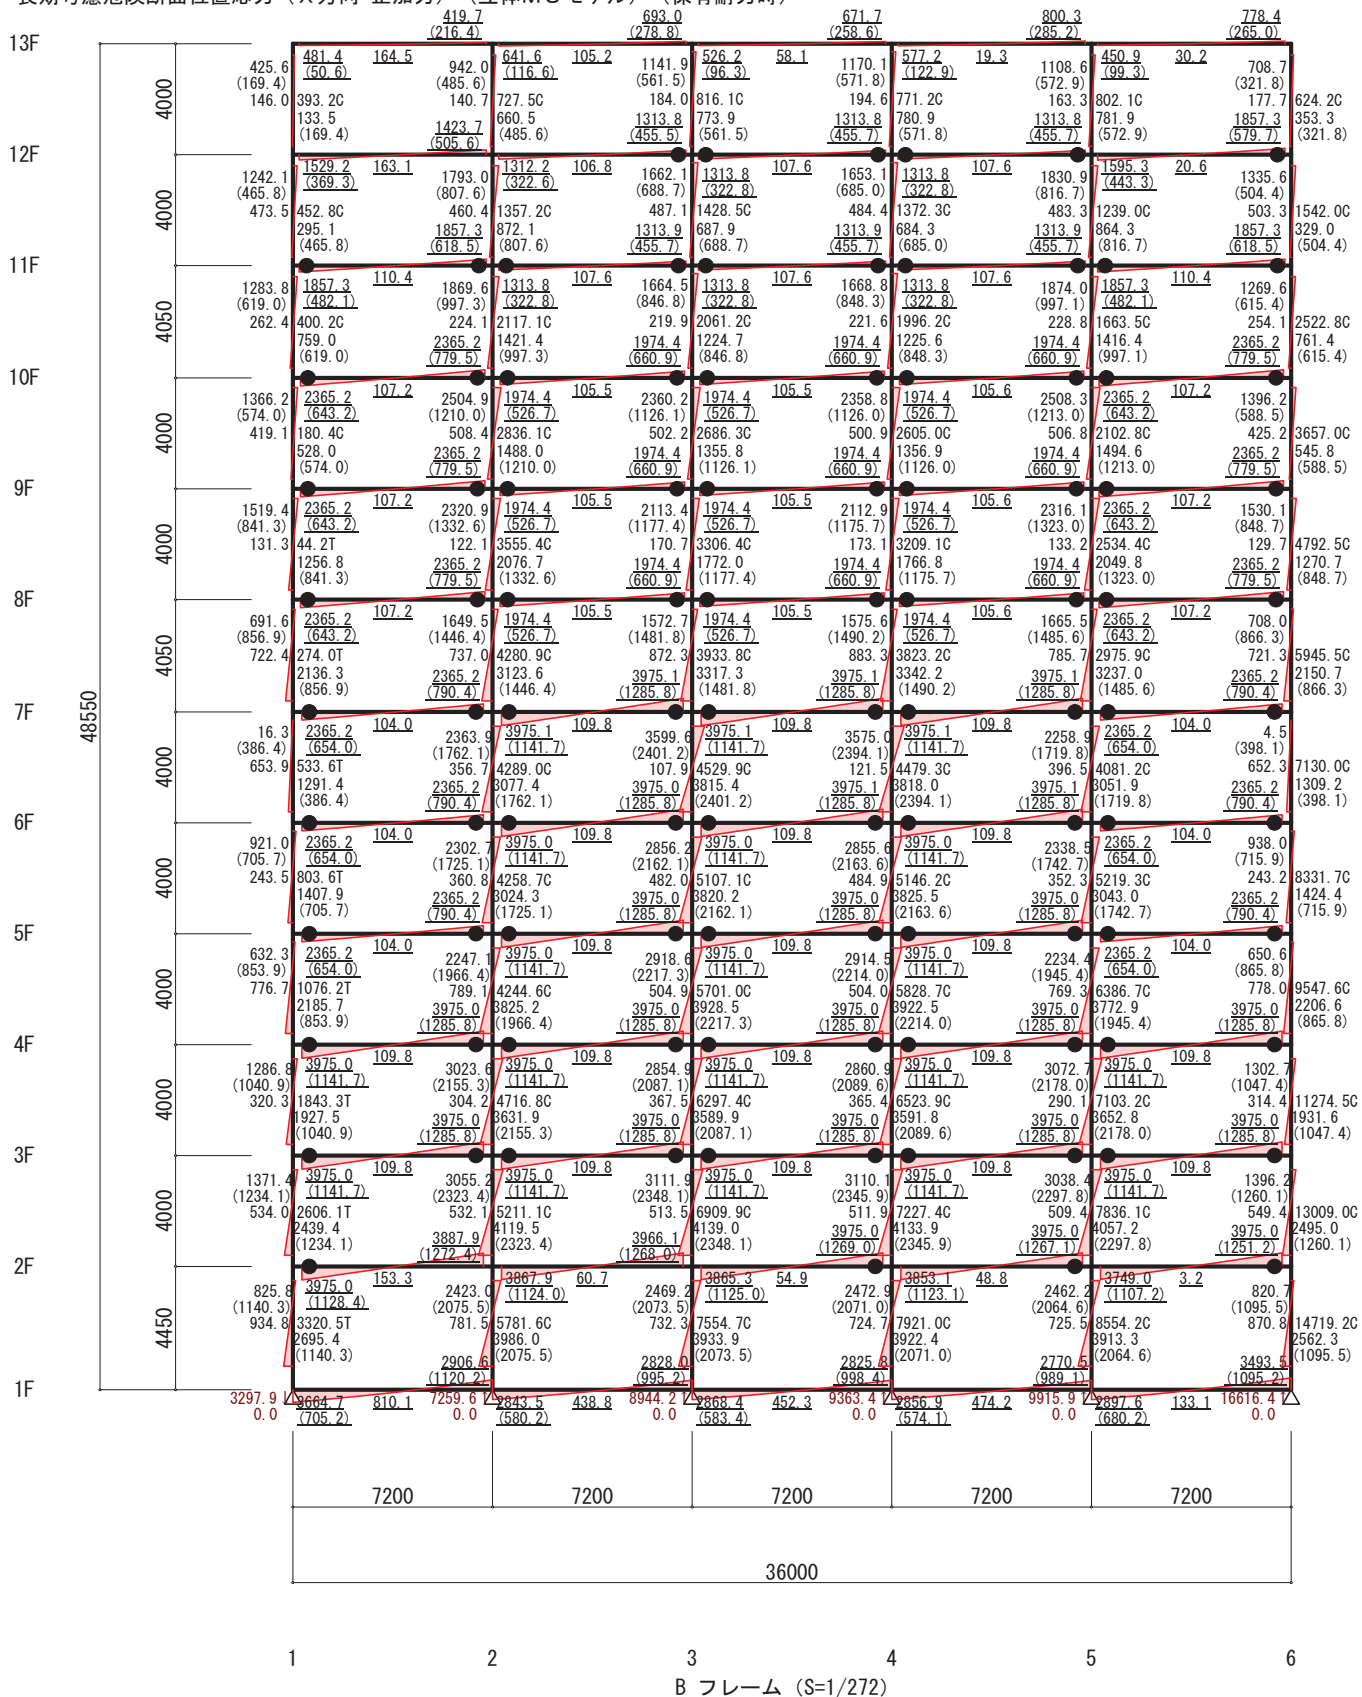

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					291.1 (143.1)		344.1 (148.2)		338.6 (149.8)		431.2 (170.0)		331.8 (132.2)						
13F	4000	235.0 (83.9)	247.4 (115.3)	81.9	507.2 (244.9)	229.5 (120.5)	46.5	569.8 (286.0)	245.4 (122.0)	57.2	612.2 (293.4)	290.4 (142.2)	33.4	551.7 (251.8)	132.9 (4.4)	4.3	334.4 (124.7)	259.0C	103.7 (124.7)
		87.6	51.0C	59.8 (83.9)	77.2	246.6C	352.9 (244.9)	772.4 (292.8)	434.5 (286.0)	795.1 (296.3)	418.3 (293.4)	608.1 (219.0)	109.6	289.7C	332.5 (251.8)	608.1 (220.2)	115.4	103.7	103.7
12F	4000	482.4 (153.9)	572.2 (119.0)	72.5	809.2 (343.3)	633.1 (120.6)	69.7	896.8 (390.2)	634.6 (124.2)	59.1	825.1 (349.5)	520.4 (112.9)	41.4	737.6 (305.7)	528.4 (114.0)	45.4	481.5 (155.6)	648.2C	64.9 (155.6)
		212.3	55.0C	57.9 (153.9)	206.5	540.3C	396.3 (343.3)	795.1 (319.9)	473.6 (390.2)	795.1 (319.9)	402.4 (349.5)	608.1 (231.9)	200.7	533.7C	336.2 (305.7)	608.1 (231.9)	208.3	64.9	64.9
11F	4050	489.7 (211.4)	608.1 (125.8)	85.2	894.2 (456.9)	795.1 (147.8)	139.4	992.5 (535.0)	795.1 (147.8)	139.4	898.5 (459.5)	608.1 (125.8)	85.2	788.4 (379.9)	608.1 (125.8)	85.2	501.7 (217.5)	1014.0C	262.0 (217.5)
		118.5	64.5C	57.9 (153.9)	91.8	808.0C	710.6 (456.9)	1350.2 (487.3)	886.4 (535.0)	1350.2 (487.3)	715.4 (459.5)	807.2 (293.4)	121.3	747.3C	545.8 (379.9)	807.2 (293.4)	119.8	262.0	262.0
10F	4000	479.4 (180.7)	807.2 (184.9)	85.8	1279.4 (605.2)	1350.1 (312.8)	139.1	1620.3 (783.0)	1350.1 (312.8)	139.1	1287.2 (609.3)	807.2 (184.9)	85.8	941.1 (429.4)	807.2 (184.9)	85.8	490.2 (186.8)	1446.4C	147.0 (186.8)
		171.2	31.0C	136.9 (180.7)	247.0	996.1C	785.5 (605.2)	1350.2 (487.3)	1051.1 (783.0)	1350.2 (487.3)	791.9 (609.3)	807.2 (293.4)	208.5	979.9C	524.2 (429.4)	807.2 (293.4)	171.6	147.0	147.0
9F	4000	578.3 (297.2)	807.2 (184.9)	85.8	1143.0 (645.8)	1350.2 (312.8)	139.1	1367.8 (787.6)	1350.2 (312.8)	139.1	1148.7 (649.3)	807.2 (184.9)	85.8	926.2 (510.1)	807.2 (184.9)	85.8	588.3 (303.0)	1878.1C	445.7 (303.0)
		71.4	9.4C	435.6 (297.2)	41.2	1195.1C	1060.6 (645.8)	1350.2 (487.3)	1319.4 (787.6)	1350.2 (487.3)	1066.6 (649.3)	807.2 (293.4)	55.9	1215.5C	814.4 (510.1)	807.2 (293.4)	71.3	445.7	445.7
8F	4050	235.9 (309.5)	807.2 (184.9)	85.8	852.5 (650.6)	1350.2 (312.8)	139.1	1099.7 (780.0)	1350.2 (312.8)	139.1	858.9 (654.3)	807.2 (184.9)	85.8	606.6 (515.1)	807.2 (184.9)	85.8	246.1 (315.3)	2282.9C	829.8 (315.3)
		292.1	3.3C	820.2 (309.5)	257.5	1399.6C	1367.5 (650.6)	1350.2 (490.2)	1561.8 (780.0)	1350.2 (490.2)	1373.7 (654.3)	807.2 (295.2)	272.2	1432.2C	1150.9 (515.1)	807.2 (295.2)	291.9	829.8	829.8
7F	4000	107.5 (94.9)	807.2 (186.7)	84.5	591.6 (484.4)	1350.2 (315.8)	137.1	905.3 (653.0)	1350.2 (315.8)	137.1	599.1 (488.6)	807.2 (186.7)	84.5	315.9 (330.5)	807.2 (186.7)	84.5	94.6 (102.0)	2651.4C	268.6 (102.0)
		269.4	37.4C	431.3 (94.9)	234.8	1751.1C	1061.1 (484.4)	1350.1 (490.2)	1322.7 (653.0)	1350.1 (490.2)	1067.9 (488.6)	807.2 (295.2)	248.0	1585.7C	811.8 (330.5)	807.2 (295.2)	268.6	2651.4	2651.4
6F	4000	335.8 (262.3)	807.2 (186.7)	84.5	938.0 (625.0)	1350.1 (315.8)	137.1	1173.5 (768.6)	1350.1 (315.8)	137.1	944.8 (628.9)	807.2 (186.7)	84.5	700.3 (482.0)	807.2 (186.7)	84.5	346.6 (268.7)	2998.8C	570.2 (268.7)
		111.7	94.8C	559.1 (262.3)	128.2	2159.6C	1194.3 (625.0)	1350.1 (490.2)	1449.1 (768.6)	1350.1 (490.2)	1200.9 (628.9)	807.2 (295.2)	122.0	1696.4C	944.4 (482.0)	807.2 (295.2)	111.8	570.2	570.2
5F	4000	147.7 (226.5)	807.2 (186.7)	84.5	758.9 (569.9)	1350.1 (315.8)	137.1	1011.4 (712.3)	1350.1 (315.8)	137.1	766.0 (574.0)	807.2 (186.7)	84.5	516.4 (432.6)	807.2 (186.7)	84.5	159.0 (232.9)	3331.4C	635.7 (232.9)
		238.7	158.5C	625.0 (226.5)	213.3	2557.4C	1185.4 (569.9)	1350.1 (493.3)	1418.9 (712.3)	1350.1 (493.3)	1192.5 (574.0)	807.2 (297.0)	221.7	1780.2C	959.7 (432.6)	807.2 (297.0)	238.3	635.7	635.7
4F	4000	105.2 (206.5)	807.2 (188.5)	83.3	801.0 (599.1)	1350.1 (318.8)	135.1	1078.7 (751.0)	1350.1 (318.8)	135.1	809.0 (602.9)	807.2 (188.5)	83.3	530.4 (450.7)	807.2 (188.5)	83.3	119.1 (214.3)	3655.3C	612.1 (214.3)
		247.2	231.8C	599.5 (206.5)	221.1	2969.0C	1243.1 (599.1)	1350.1 (493.3)	1483.8 (751.0)	1350.1 (493.3)	1248.2 (602.9)	807.2 (297.0)	238.4	1834.7C	1007.3 (450.7)	807.2 (297.0)	246.5	612.1	612.1
3F	4000	139.1 (204.1)	807.2 (188.5)	83.3	739.6 (556.5)	1350.1 (318.8)	135.1	1002.8 (726.4)	1350.1 (318.8)	135.1	749.1 (563.9)	807.2 (188.5)	83.3	486.2 (394.0)	807.2 (188.5)	83.3	150.8 (210.7)	3988.7C	568.2 (210.7)
		209.1	294.3C	557.3 (204.1)	209.8	3352.6C	1159.2 (556.5)	1350.1 (498.4)	1475.8 (726.4)	1350.1 (498.4)	1174.8 (563.9)	807.2 (302.2)	186.0	1893.8C	858.3 (394.0)	807.2 (302.2)	208.7	568.2	568.2
2F	4450	111.5 (572.9)	807.2 (183.3)	91.2	766.0 (953.3)	1350.1 (313.7)	143.0	964.6 (1024.4)	1350.1 (313.7)	143.0	766.0 (947.6)	807.2 (183.3)	91.2	567.3 (876.2)	807.2 (183.3)	91.2	127.5 (583.4)	4371.9C	1863.0 (583.4)
		865.9	321.8C	1843.3 (572.9)	860.4	3642.6C	1785.3 (953.3)	1775.8 (627.0)	2530.6 (1024.4)	1731.7 (636.7)	2467.3 (947.6)	1624.5 (610.1)	927.6	2036.7C	2422.4 (876.2)	2358.8 (712.3)	867.7	1863.0	1863.0
1F		66.8	2330.3 (401.2)	608.0	4233.5 (0.0)	1511.7 (286.2)	203.5	4989.2 (0.0)	1625.4 (295.8)	282.4	4783.0 (269.2)	1541.0 (269.2)	293.8	2261.8 (371.4)	1542.7 (371.4)	72.5	5089.0 (0.0)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
			36000																
			1	2	3	4	5	6											
			C フレーム (S=1/272)																

The drawing illustrates a vertical structural frame (A フレーム) with a total height of 48550. The frame is composed of columns and beams, with floor levels marked at 4000, 4050, and 4450. The drawing includes detailed dimensions and material specifications for each structural component. The columns are labeled with their respective heights and dimensions, while the beams are labeled with their lengths and cross-sections. The drawing also shows the location of various structural elements, such as floor slabs and wall sections, and provides a clear view of the overall structural layout.

36000

48550

4450

4000

4050

4000

1 2 3 4 5 6


B フレーム (S=1/272)

応力線断面位置標高 (m) 方向 変位 (mm) 変位 (mm) 変位 (mm) 変位 (mm) 変位 (mm)


48550

4000	381.2 (140.9)	377.6 (152.2)	26.4	569.3 (278.0)	363.1 (154.2)	47.7	554.8 (279.0)	323.8 (136.4)	26.4	563.9 (266.6)	409.7 (167.4)	46.0	520.3 (240.9)	237.1 (131.9)	97.8	225.2 (4.1)	212.3 (74.8)
4000	133.8	279.5C	81.2	237.6C	407.0 (278.0)	64.9	226.2C	425.1 (279.0)	95.7	289.8C	372.4 (266.6)	97.3	209.1C	325.7 (240.9)	80.9	61.2C	50.5 (74.8)
4000	467.3 (150.5)	608.1 (218.4)	39.4	835.8 (353.1)	795.1 (294.1)	51.7	895.0 (389.3)	774.2 (293.9)	71.9	799.7 (339.7)	608.1 (220.3)	45.6	747.0 (309.0)	606.4 (225.0)	63.4	484.7 (154.6)	213.3 (63.7C)
4000	202.9	667.9C	215.8	563.6C	404.1 (353.1)	211.4	566.2C	203.2	557.2C	393.3 (339.7)	608.1 (225.8)	40.5	470.4C	338.1 (309.0)	608.1 (225.8)	58.1 (154.6)	213.3 (63.7C)
4050	506.4 (219.1)	608.1 (231.9)	85.2	895.9 (458.5)	795.1 (319.9)	139.4	994.2 (535.3)	795.1 (319.9)	139.4	898.0 (458.2)	608.1 (231.9)	85.2	785.8 (378.8)	608.1 (231.9)	85.2	489.4 (211.2)	212.3 (74.8)
4050	121.7	1034.8C	90.9	871.2C	714.2 (458.5)	54.2	883.2C	93.3	795.4C	711.3 (458.2)	807.2 (184.9)	45.4	544.4 (378.8)	470.4C	807.2 (184.9)	252.3 (211.2)	71.7C
4000	488.8 (186.2)	807.2 (293.4)	85.8	1288.6 (609.7)	1350.2 (487.3)	139.1	1620.8 (783.1)	1350.2 (487.3)	139.1	1278.3 (604.7)	807.2 (293.4)	85.8	942.7 (429.9)	807.2 (293.4)	85.8	480.0 (180.7)	36.6C
4000	171.2	1468.6C	248.4	1301.6C	791.8 (609.7)	284.9	1221.0C	246.7	953.3C	784.9 (604.7)	807.2 (184.9)	45.4	524.3 (429.9)	524.3 (429.9)	807.2 (184.9)	136.7 (180.7)	171.6
4000	589.1 (303.4)	807.2 (293.4)	85.8	1148.6 (649.3)	1350.2 (487.3)	139.1	1367.8 (787.4)	1350.2 (487.3)	139.1	1143.6 (604.7)	807.2 (293.4)	85.8	925.9 (510.2)	807.2 (293.4)	85.8	578.5 (297.3)	13.5C
4000	71.5	1901.7C	40.9	1735.2C	1066.9 (649.3)	24.5	1565.4C	41.3	1120.1C	1061.1 (646.2)	807.2 (184.9)	45.4	814.8 (510.2)	814.8 (510.2)	807.2 (184.9)	436.0 (297.3)	71.3
4050	245.5 (315.2)	807.2 (293.4)	85.8	858.5 (654.3)	1350.2 (487.3)	139.1	1100.0 (781.6)	1350.2 (487.3)	139.1	852.0 (650.5)	807.2 (293.4)	85.8	606.2 (514.9)	807.2 (293.4)	85.8	235.5 (309.4)	5.8C
4050	292.2	2308.2C	257.6	2150.2C	1373.8 (654.3)	233.3	1897.3C	257.9	1283.7C	1367.7 (650.5)	807.2 (186.7)	45.4	272.3	1567.1C	807.2 (186.7)	820.2 (309.4)	292.3
4000	94.5 (102.0)	807.2 (295.2)	84.5	599.0 (488.5)	1350.2 (490.2)	137.1	900.1 (651.2)	1350.2 (490.2)	137.1	591.4 (484.3)	807.2 (295.2)	84.5	315.9 (330.6)	807.2 (295.2)	84.5	107.4 (94.9)	37.7C
4000	268.6	2679.1C	442.6 (102.0)	807.2 (186.7)	1067.9 (488.5)	1350.1 (315.8)	1321.8 (651.2)	1350.1 (315.8)	137.1	938.0 (624.8)	807.2 (295.2)	84.5	700.1 (481.8)	807.2 (295.2)	84.5	335.8 (262.1)	93.1C
4000	346.6 (268.6)	807.2 (295.2)	84.5	944.8 (628.8)	1350.1 (490.2)	137.1	1175.0 (769.0)	1350.1 (490.2)	137.1	938.0 (624.8)	807.2 (295.2)	84.5	700.1 (481.8)	807.2 (295.2)	84.5	335.8 (262.1)	558.7 (262.1)
4000	111.6	3029.1C	127.9	2757.7C	127.9	137.0	2522.7C	127.9	1812.8C	1193.7 (624.8)	807.2 (186.7)	45.4	943.9				


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

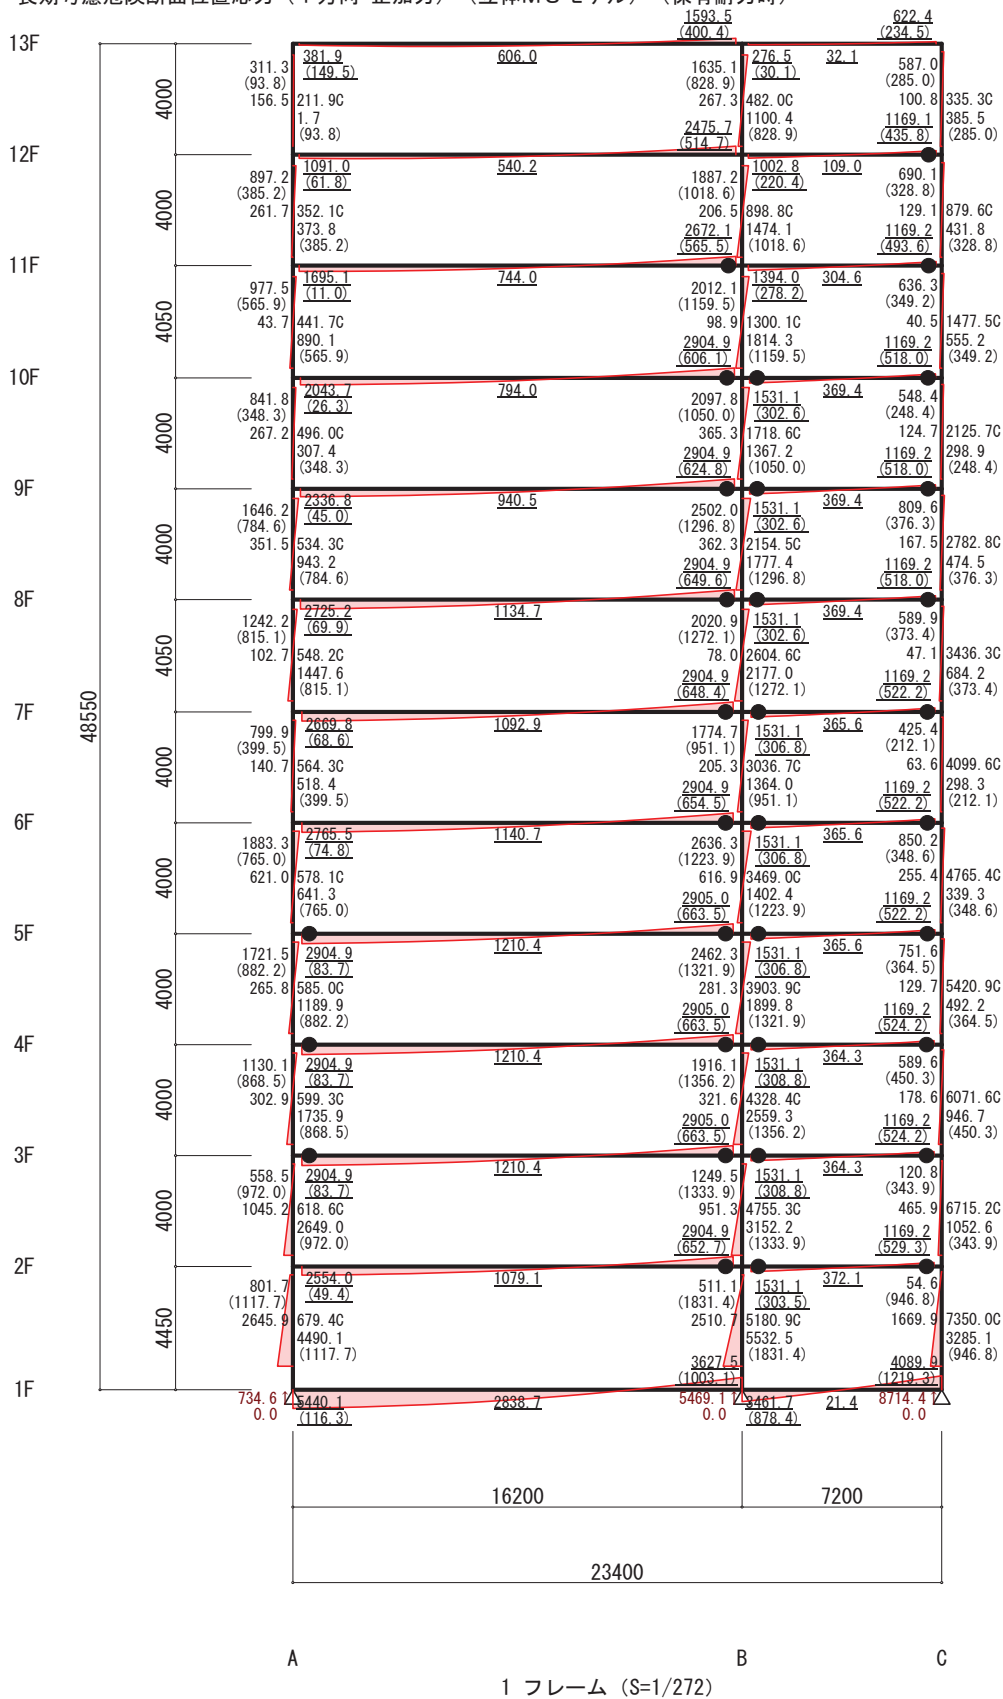


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

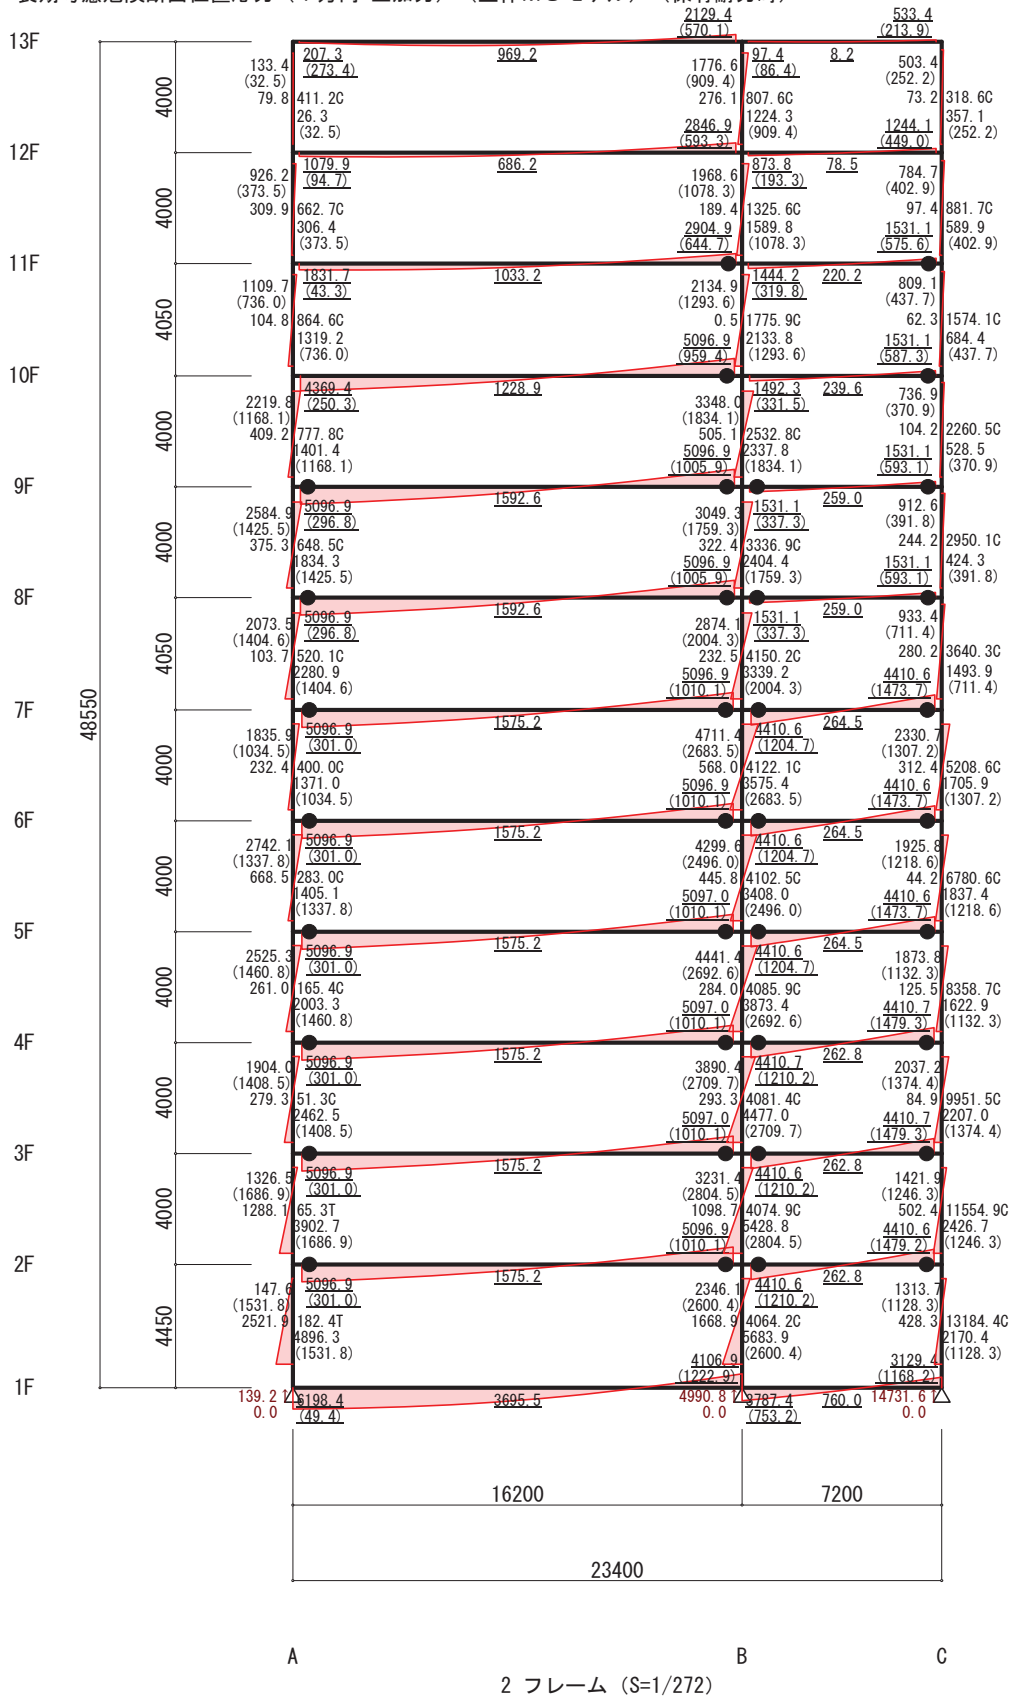


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

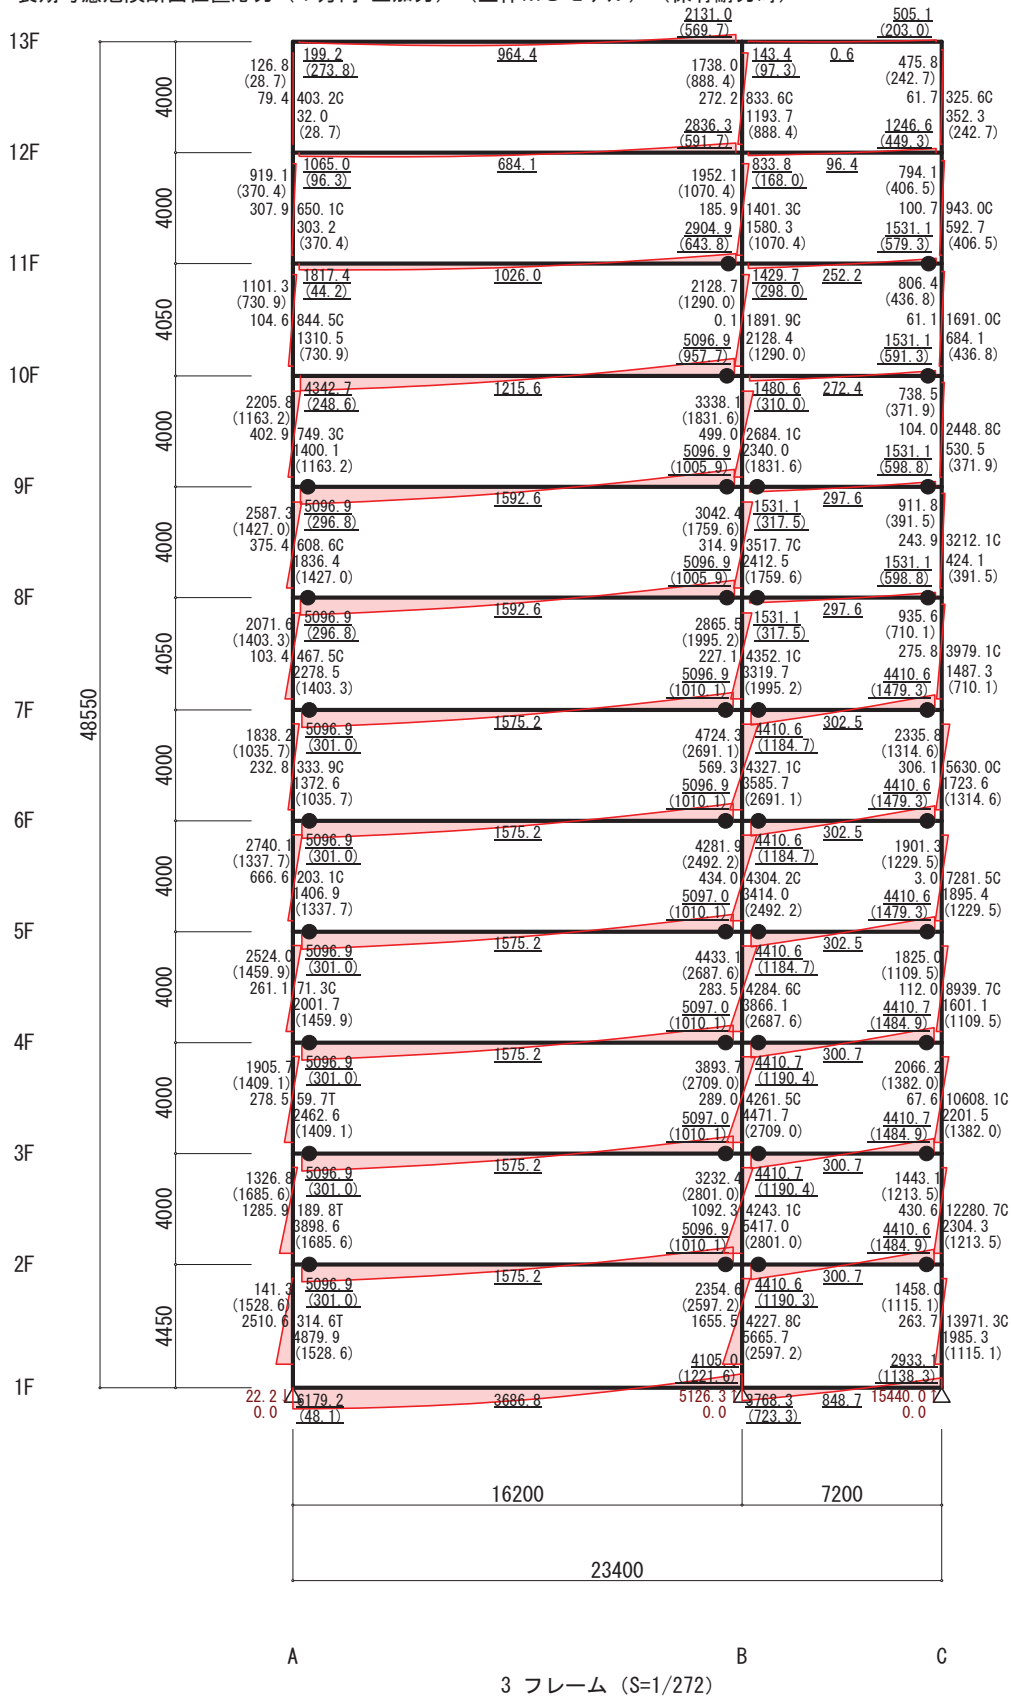


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

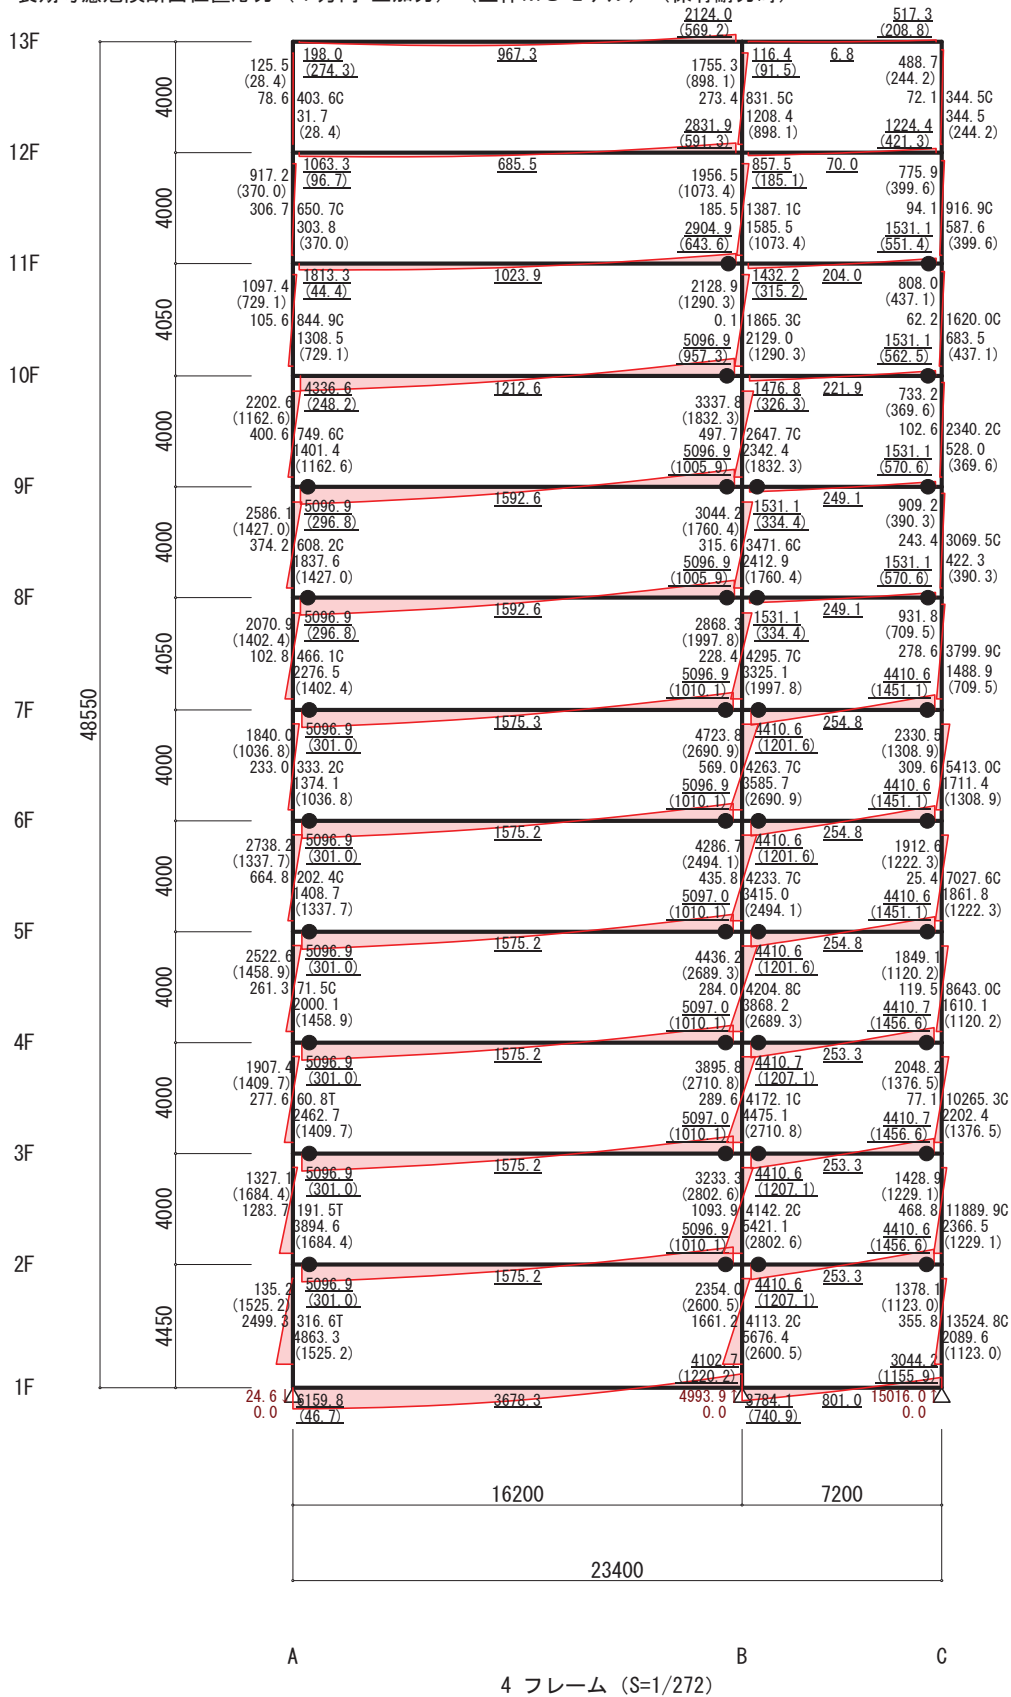


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

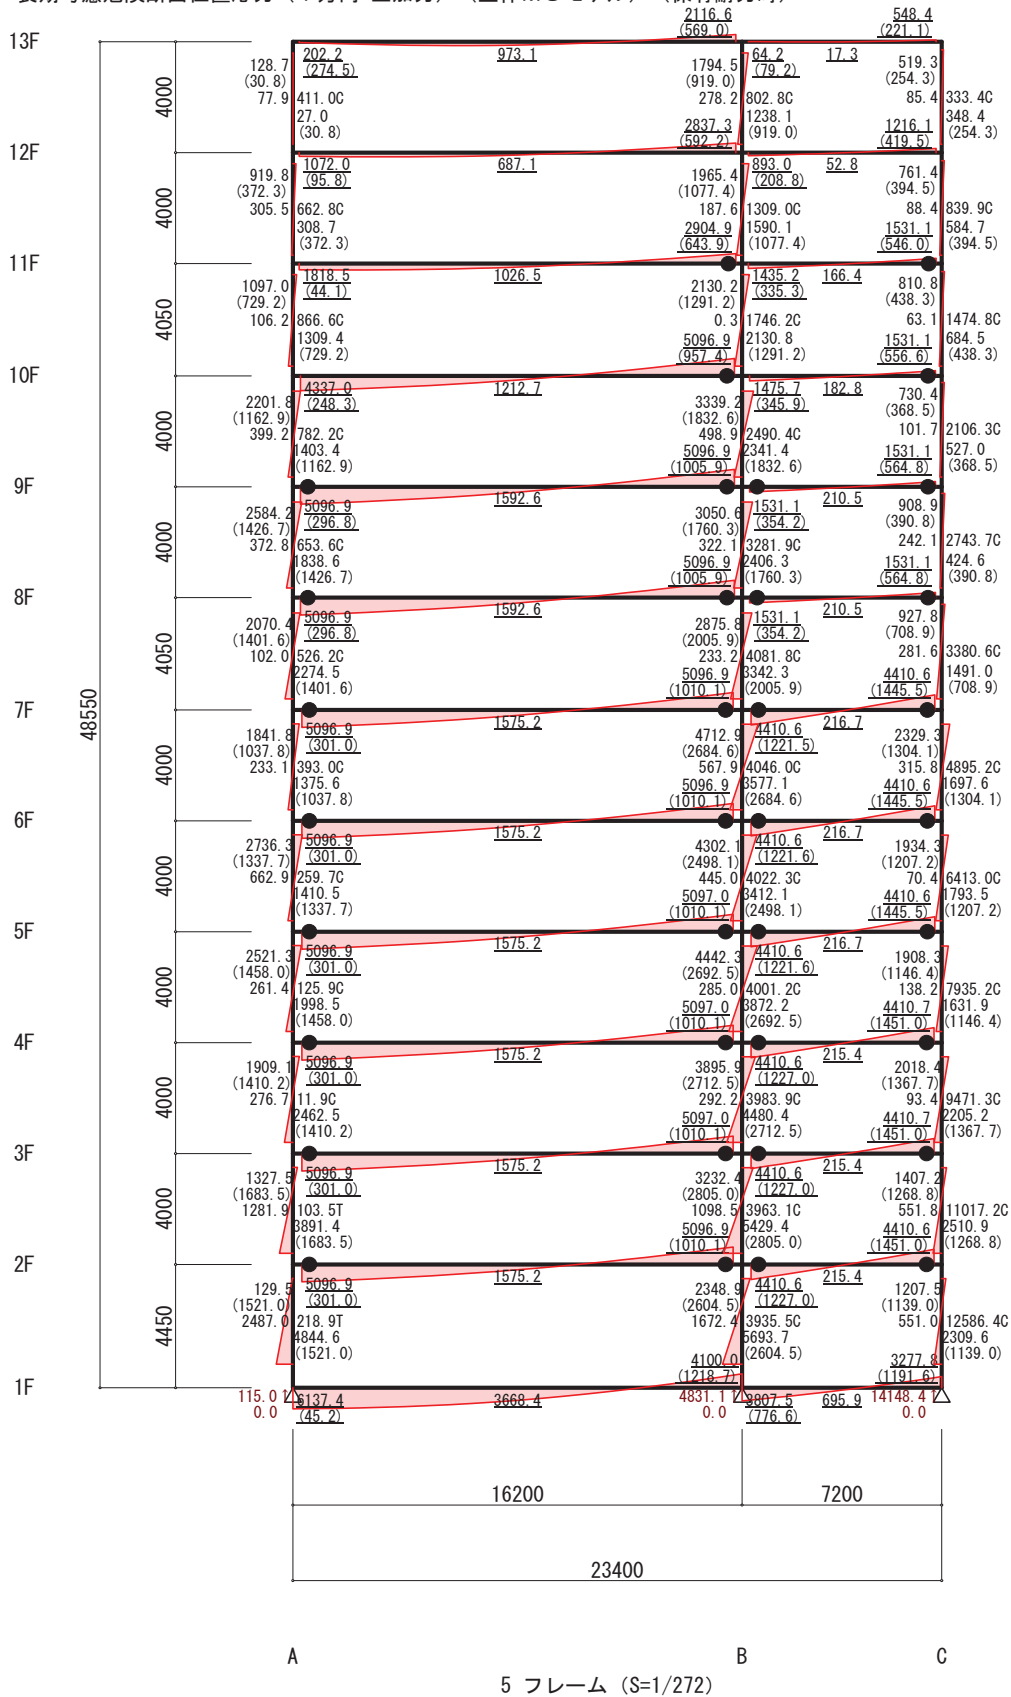


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

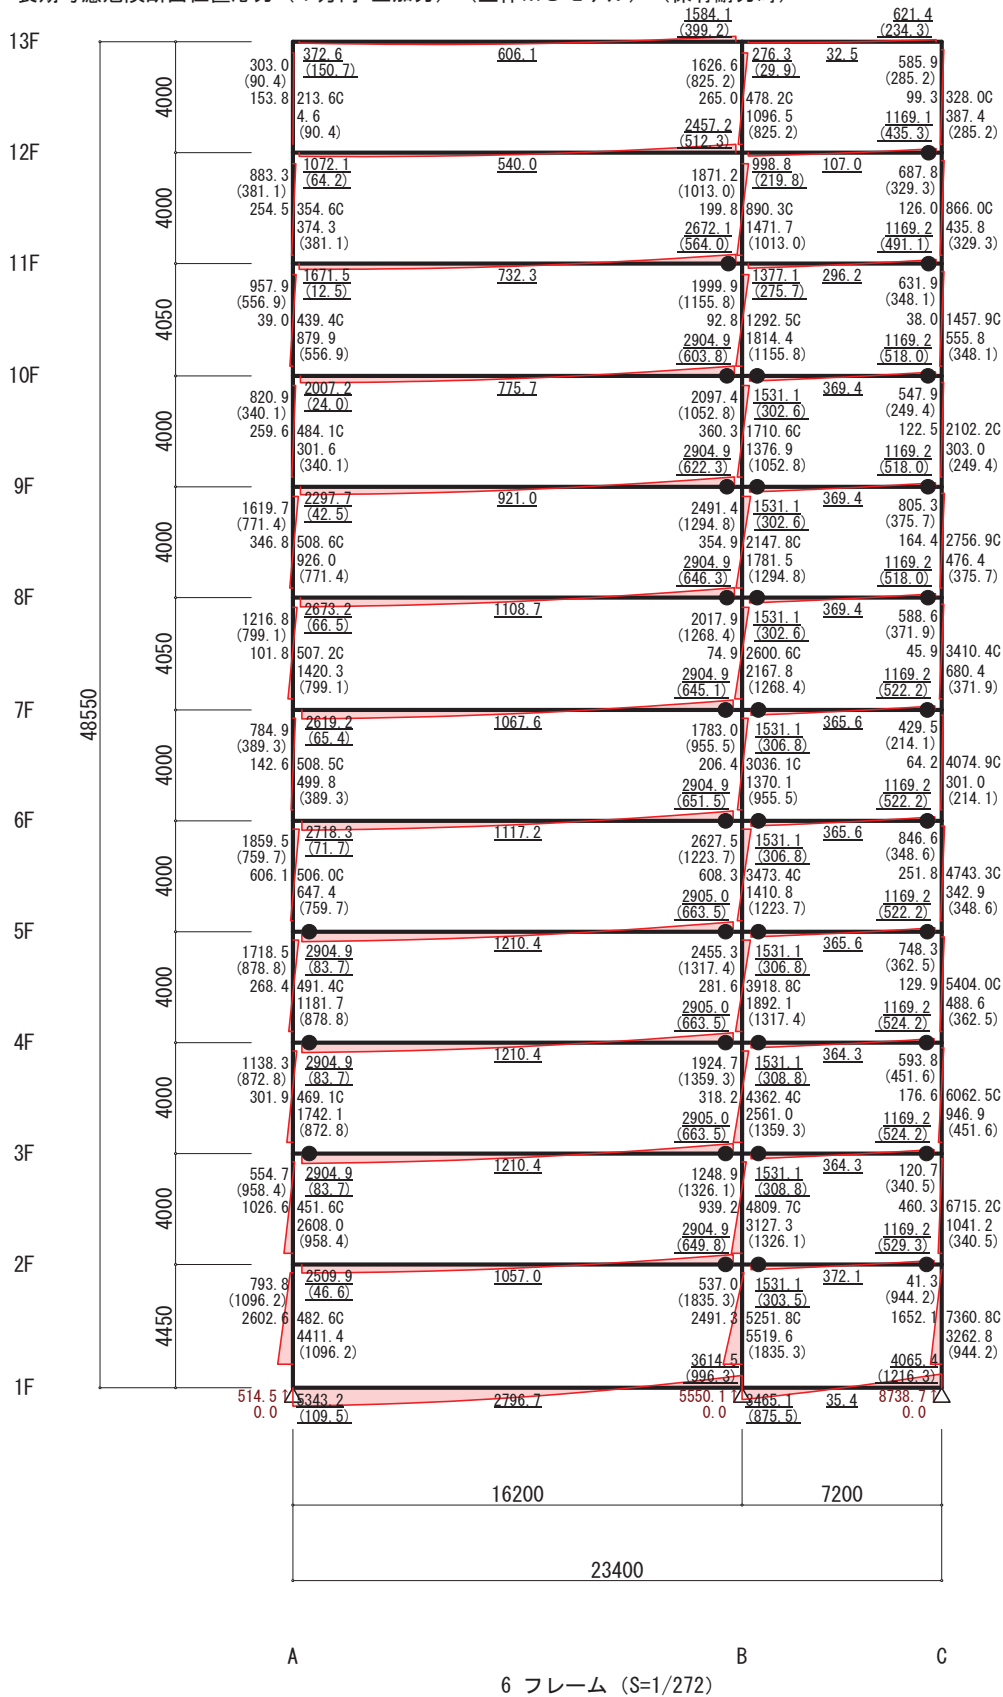


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

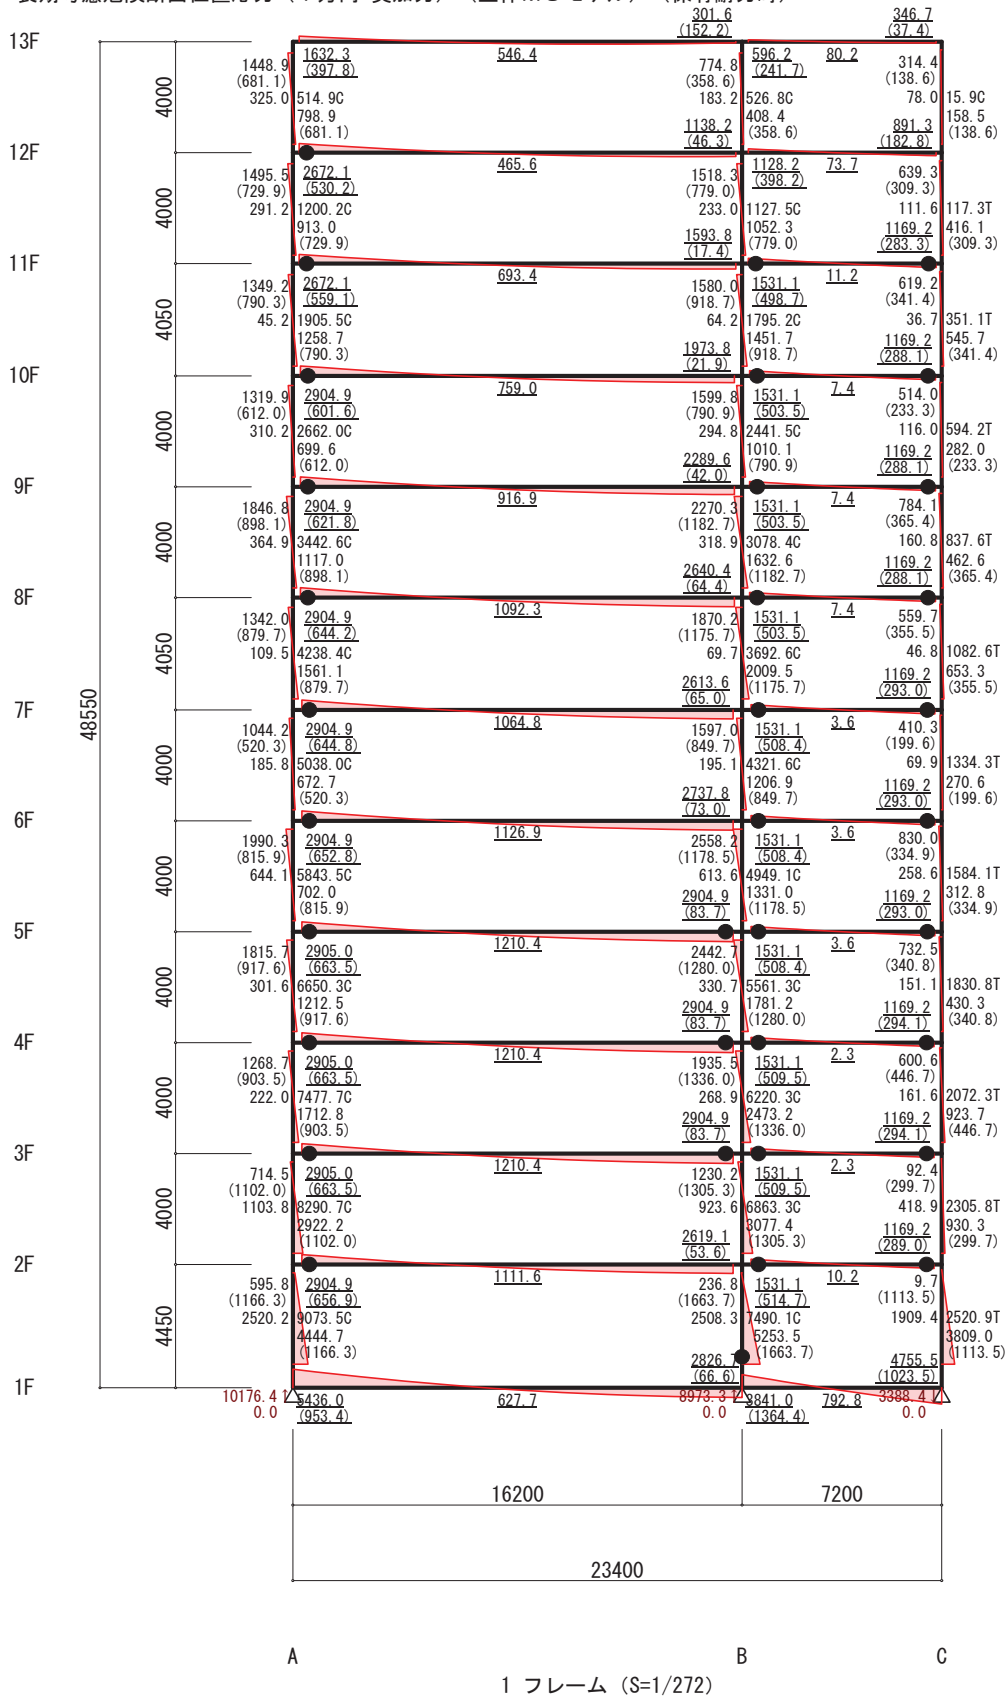


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

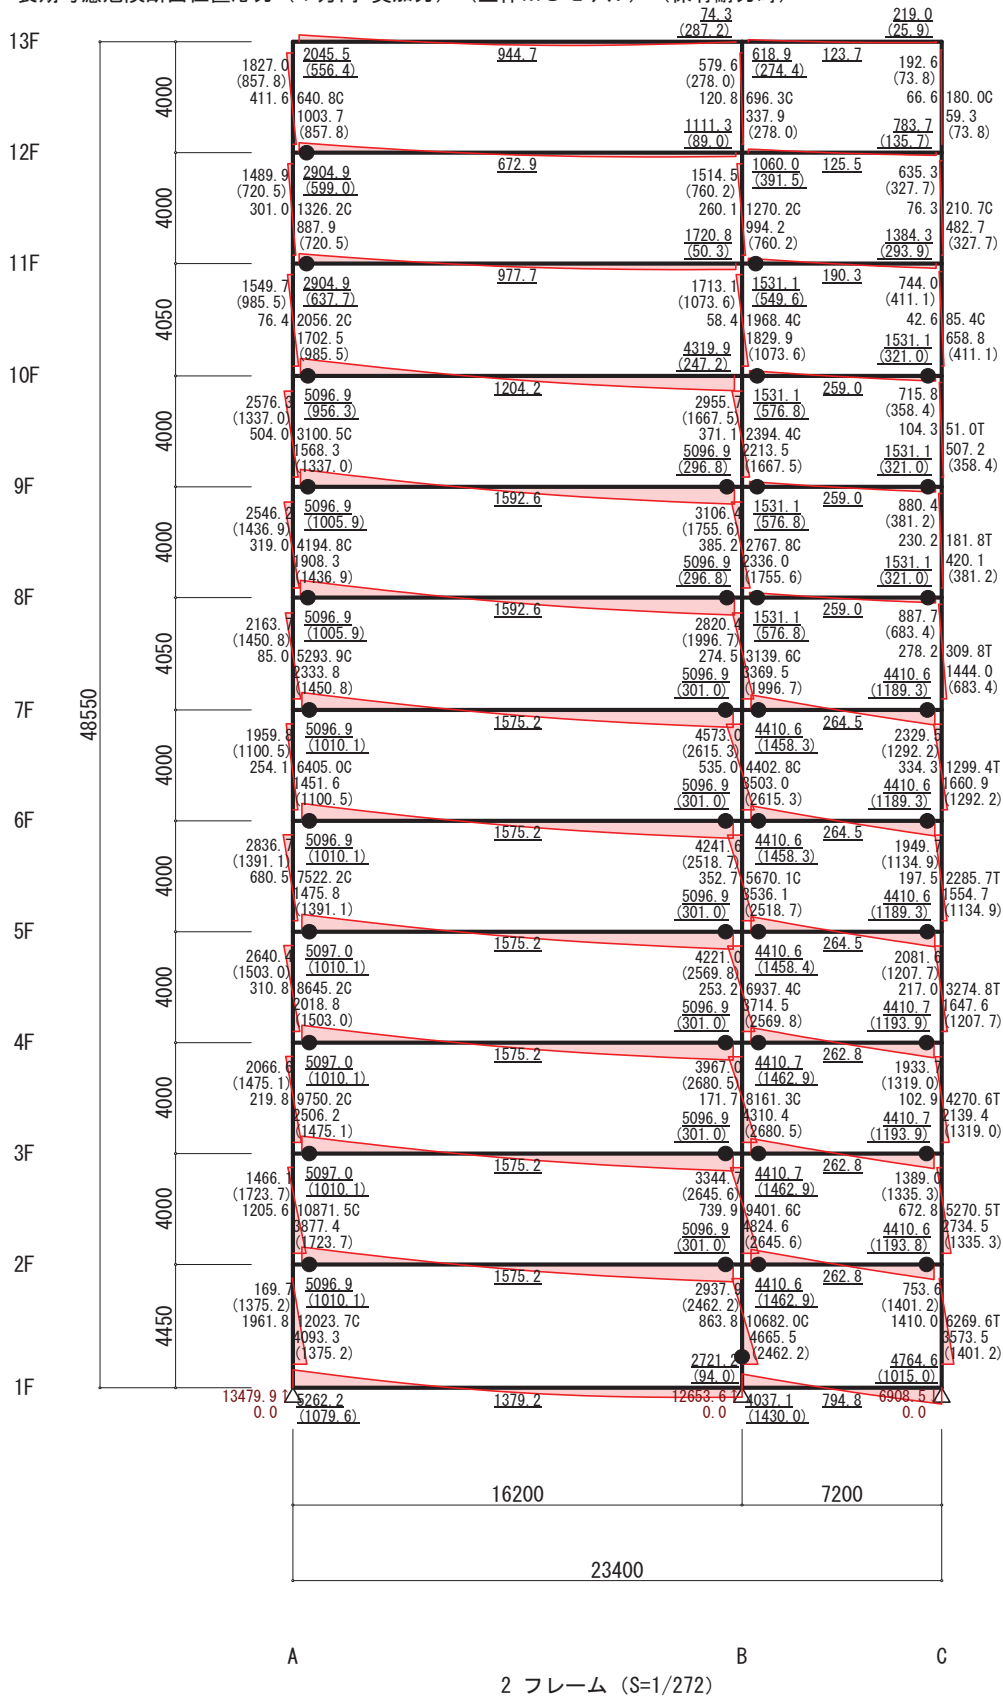


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

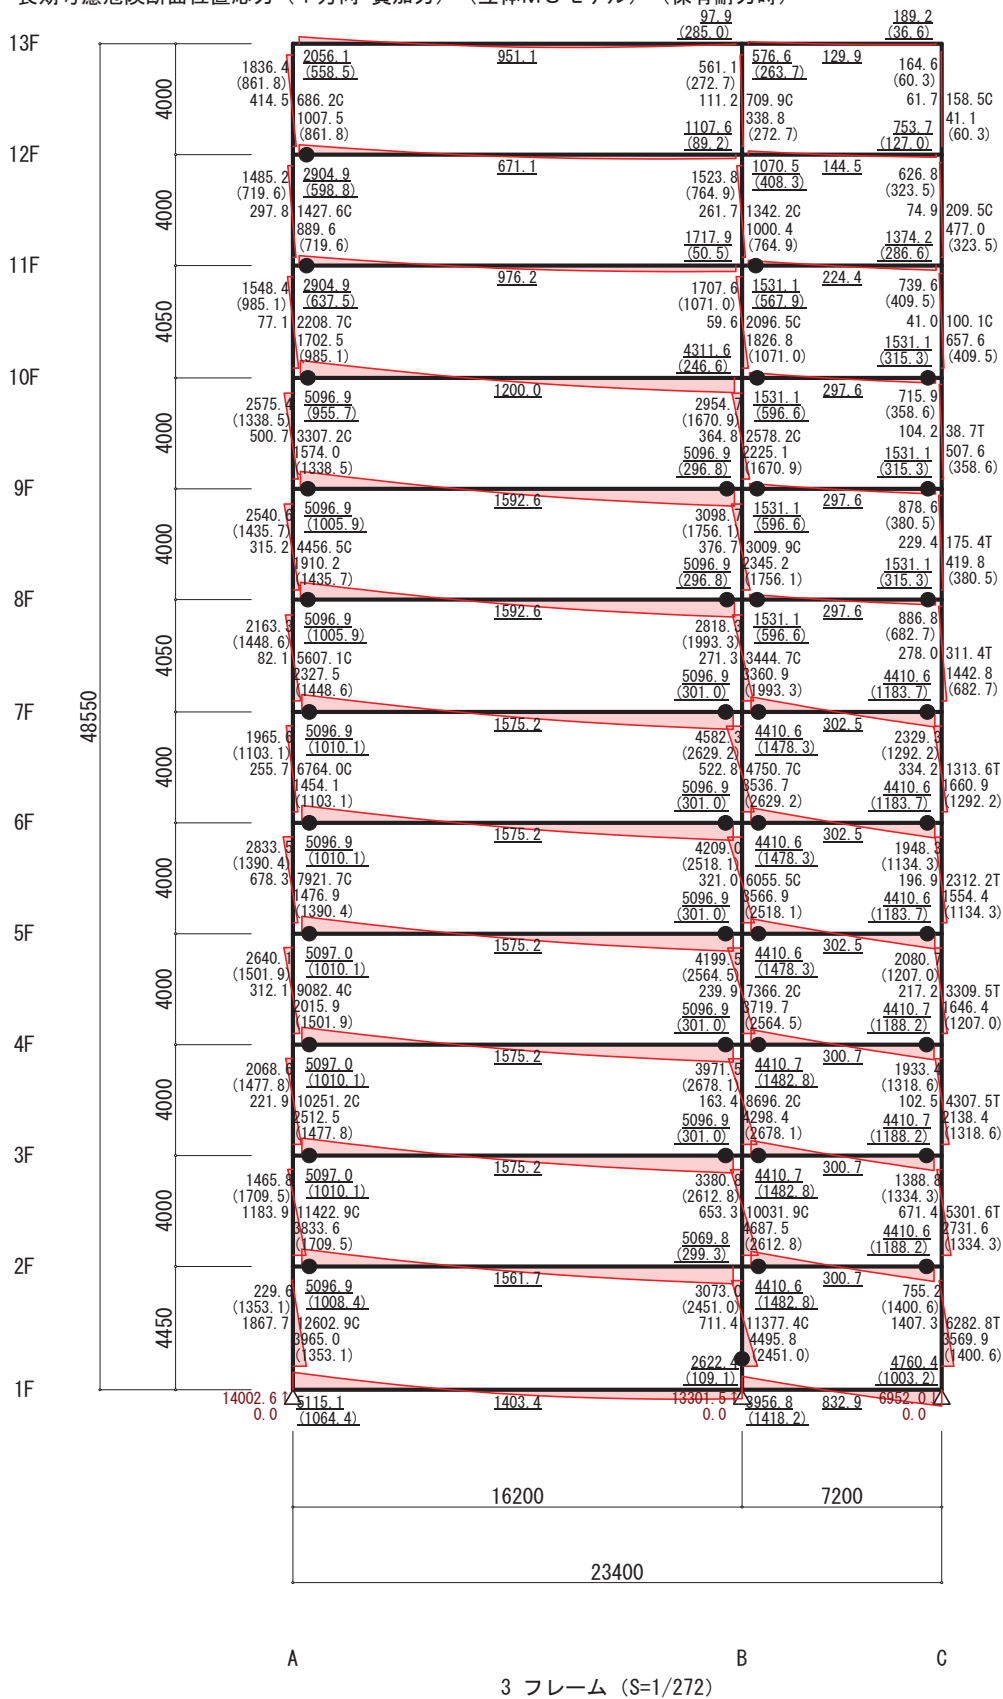


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

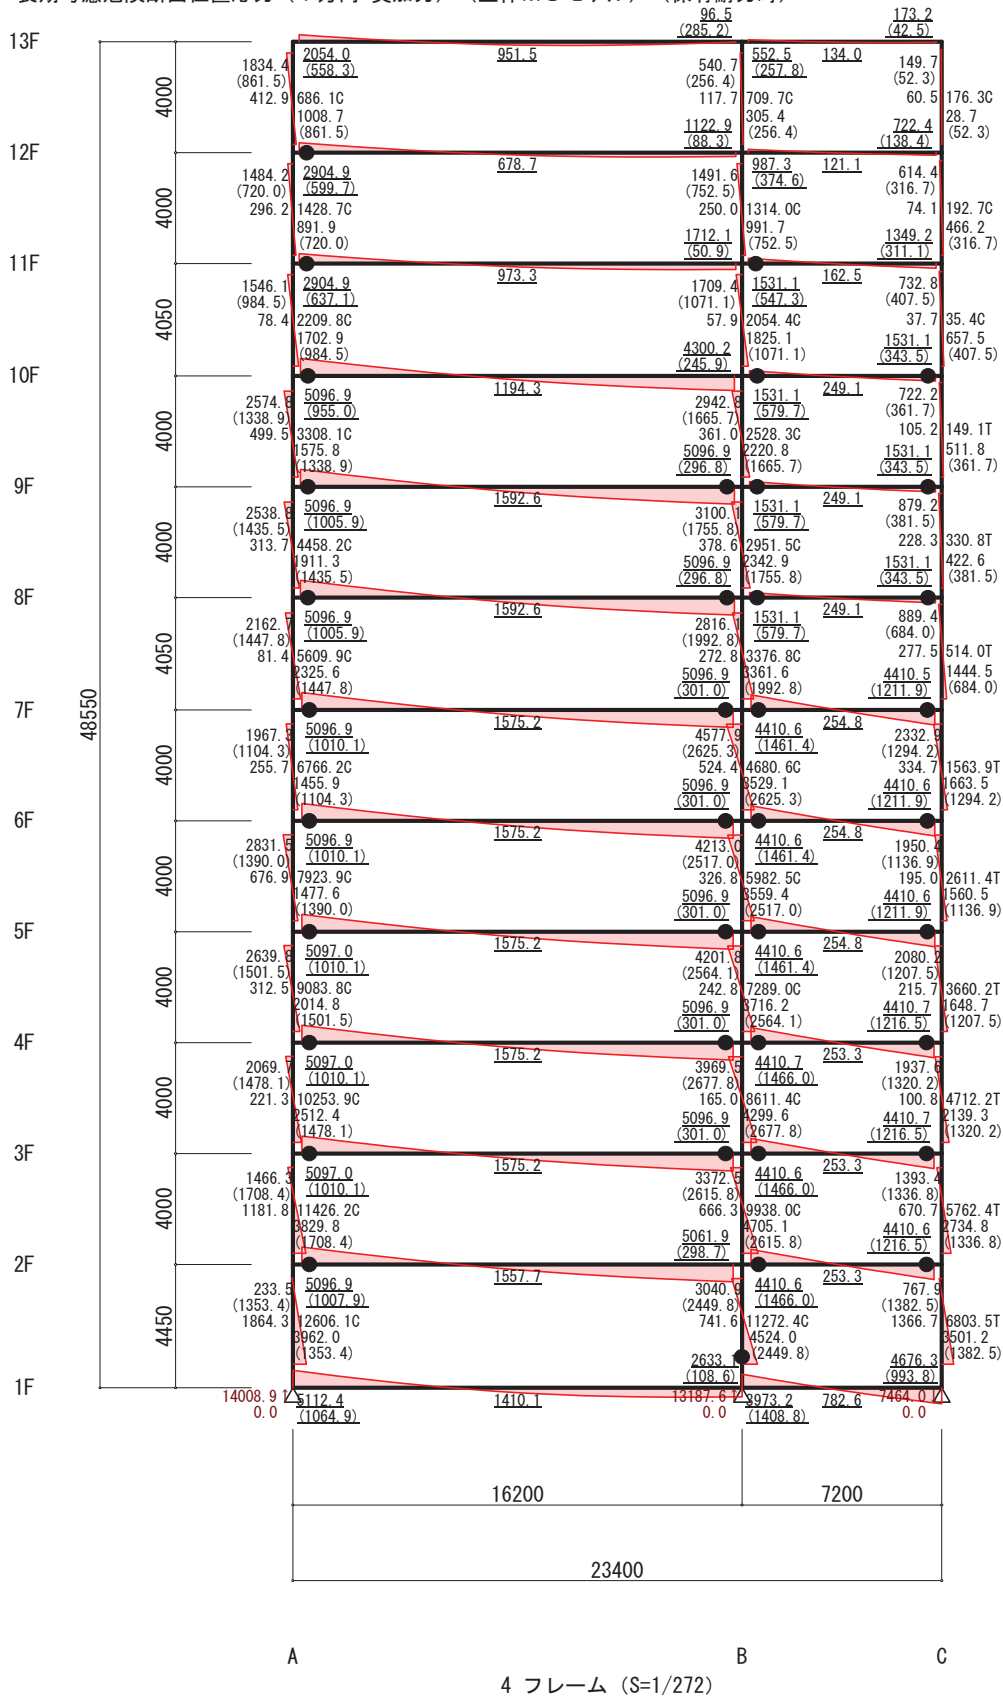




長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

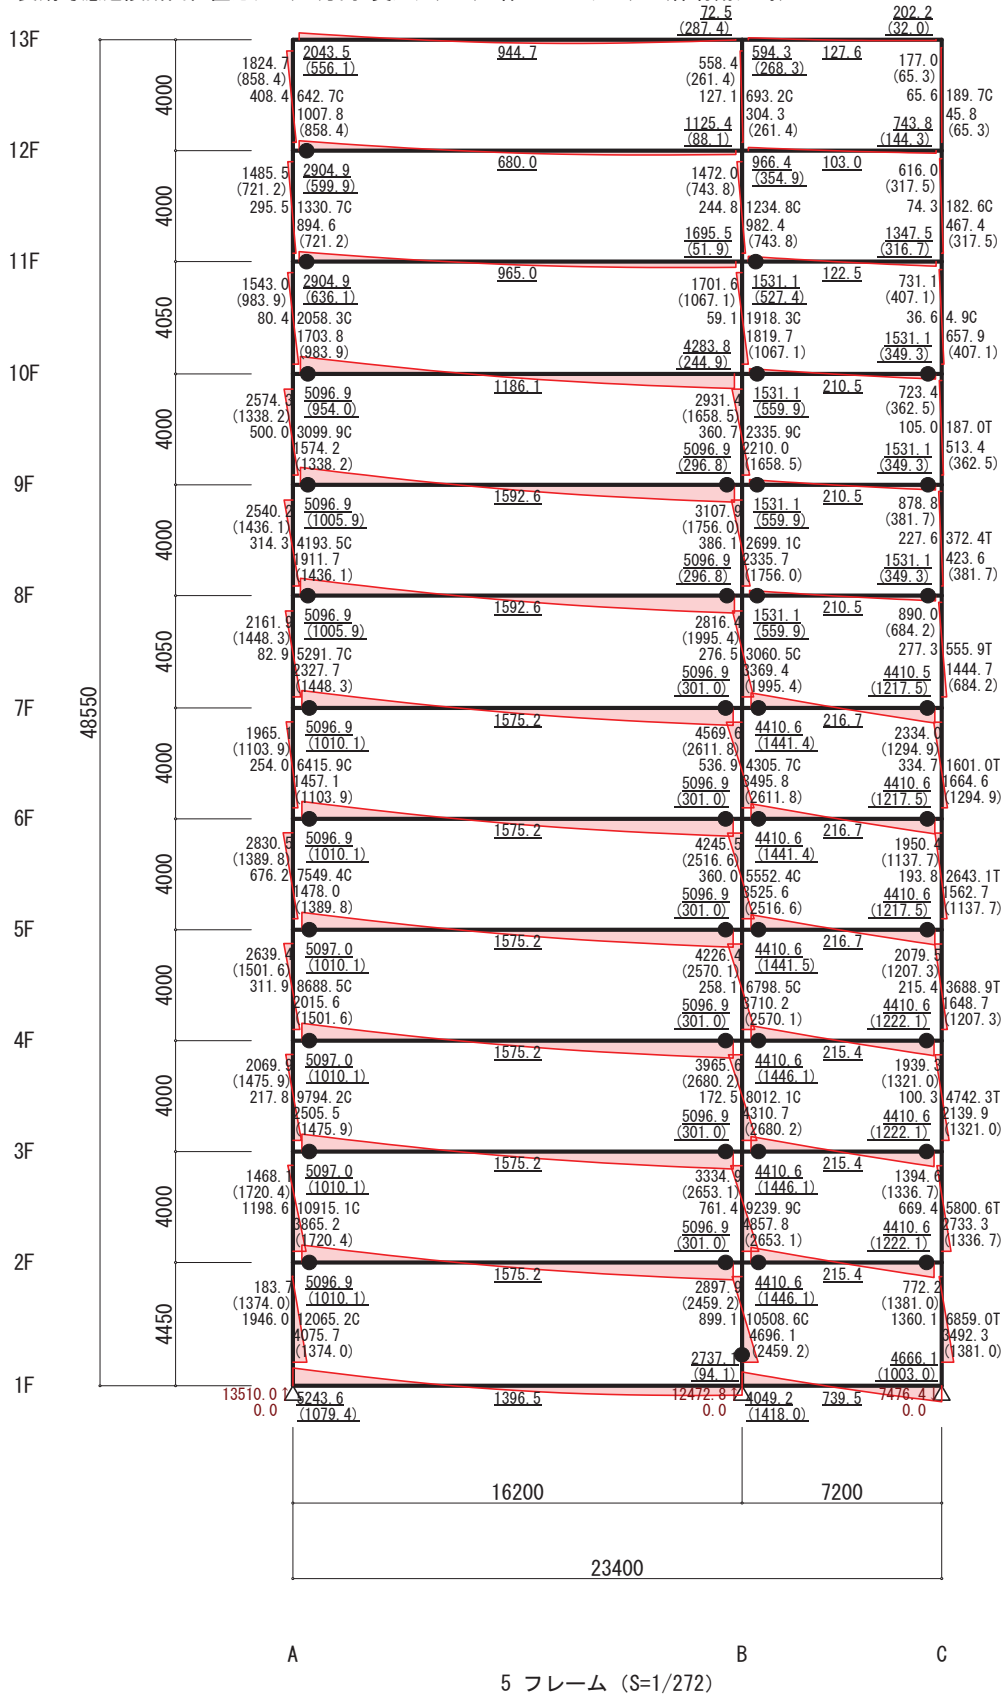

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

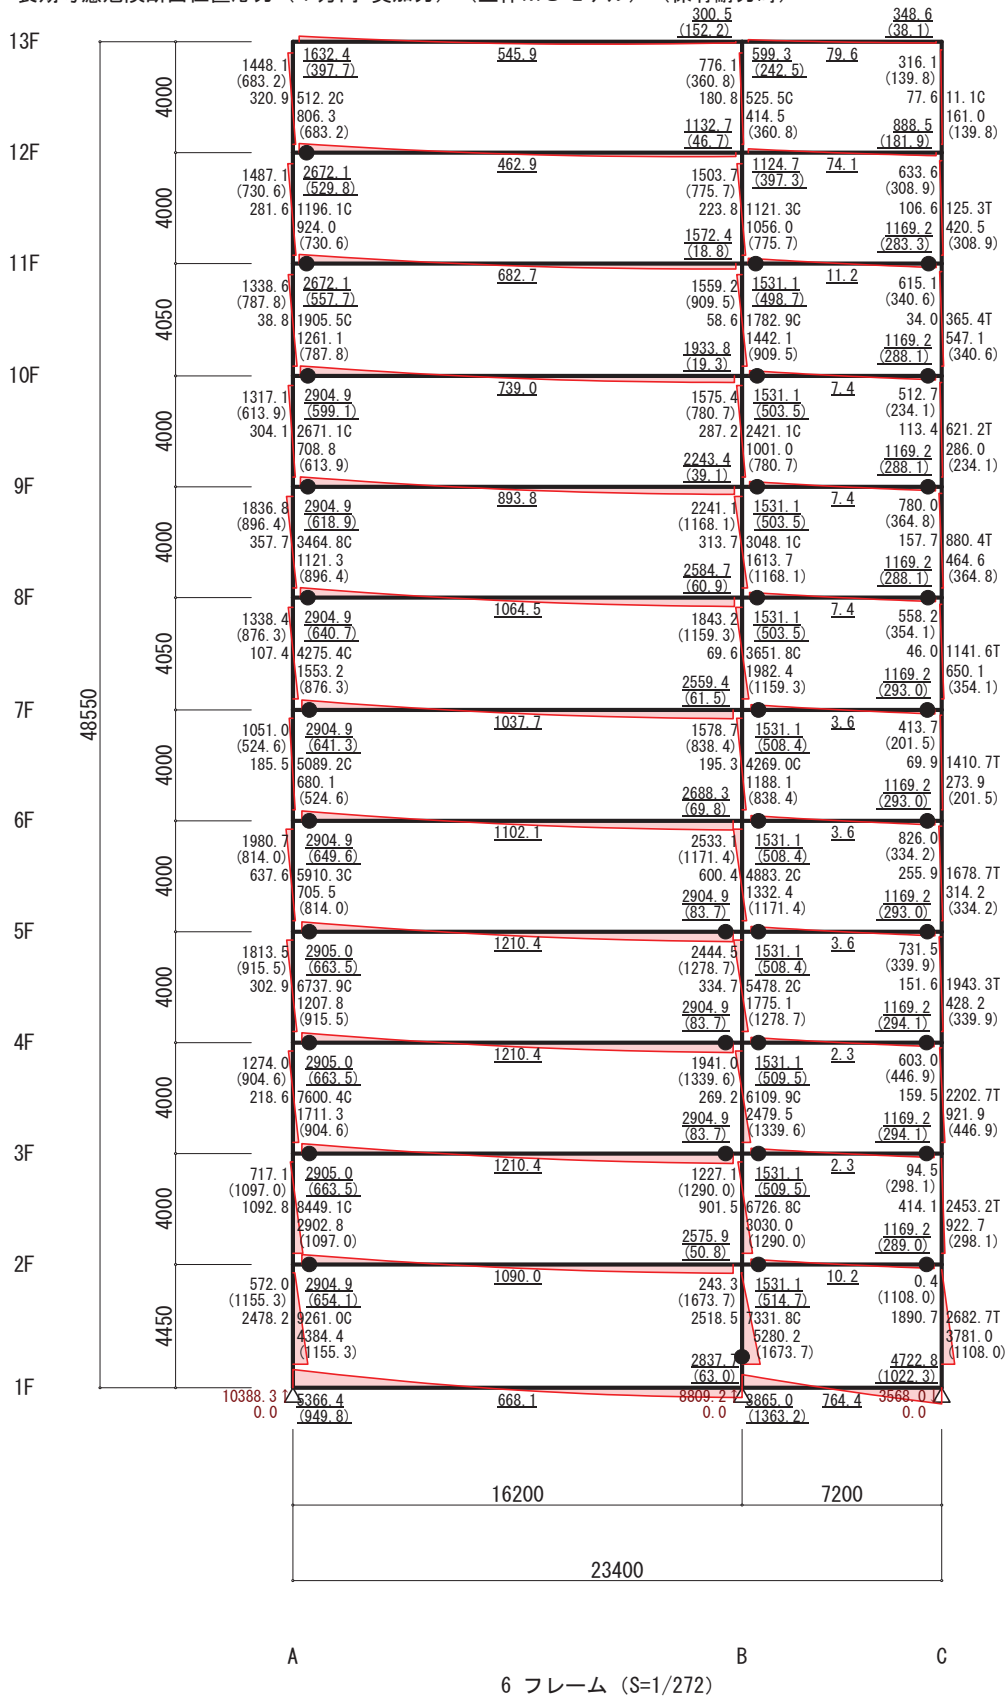


U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

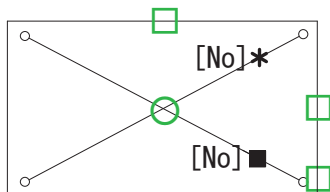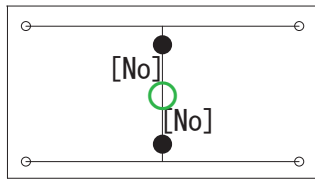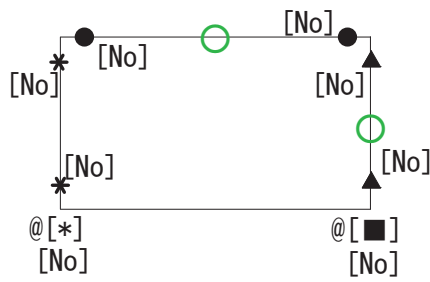


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊
- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

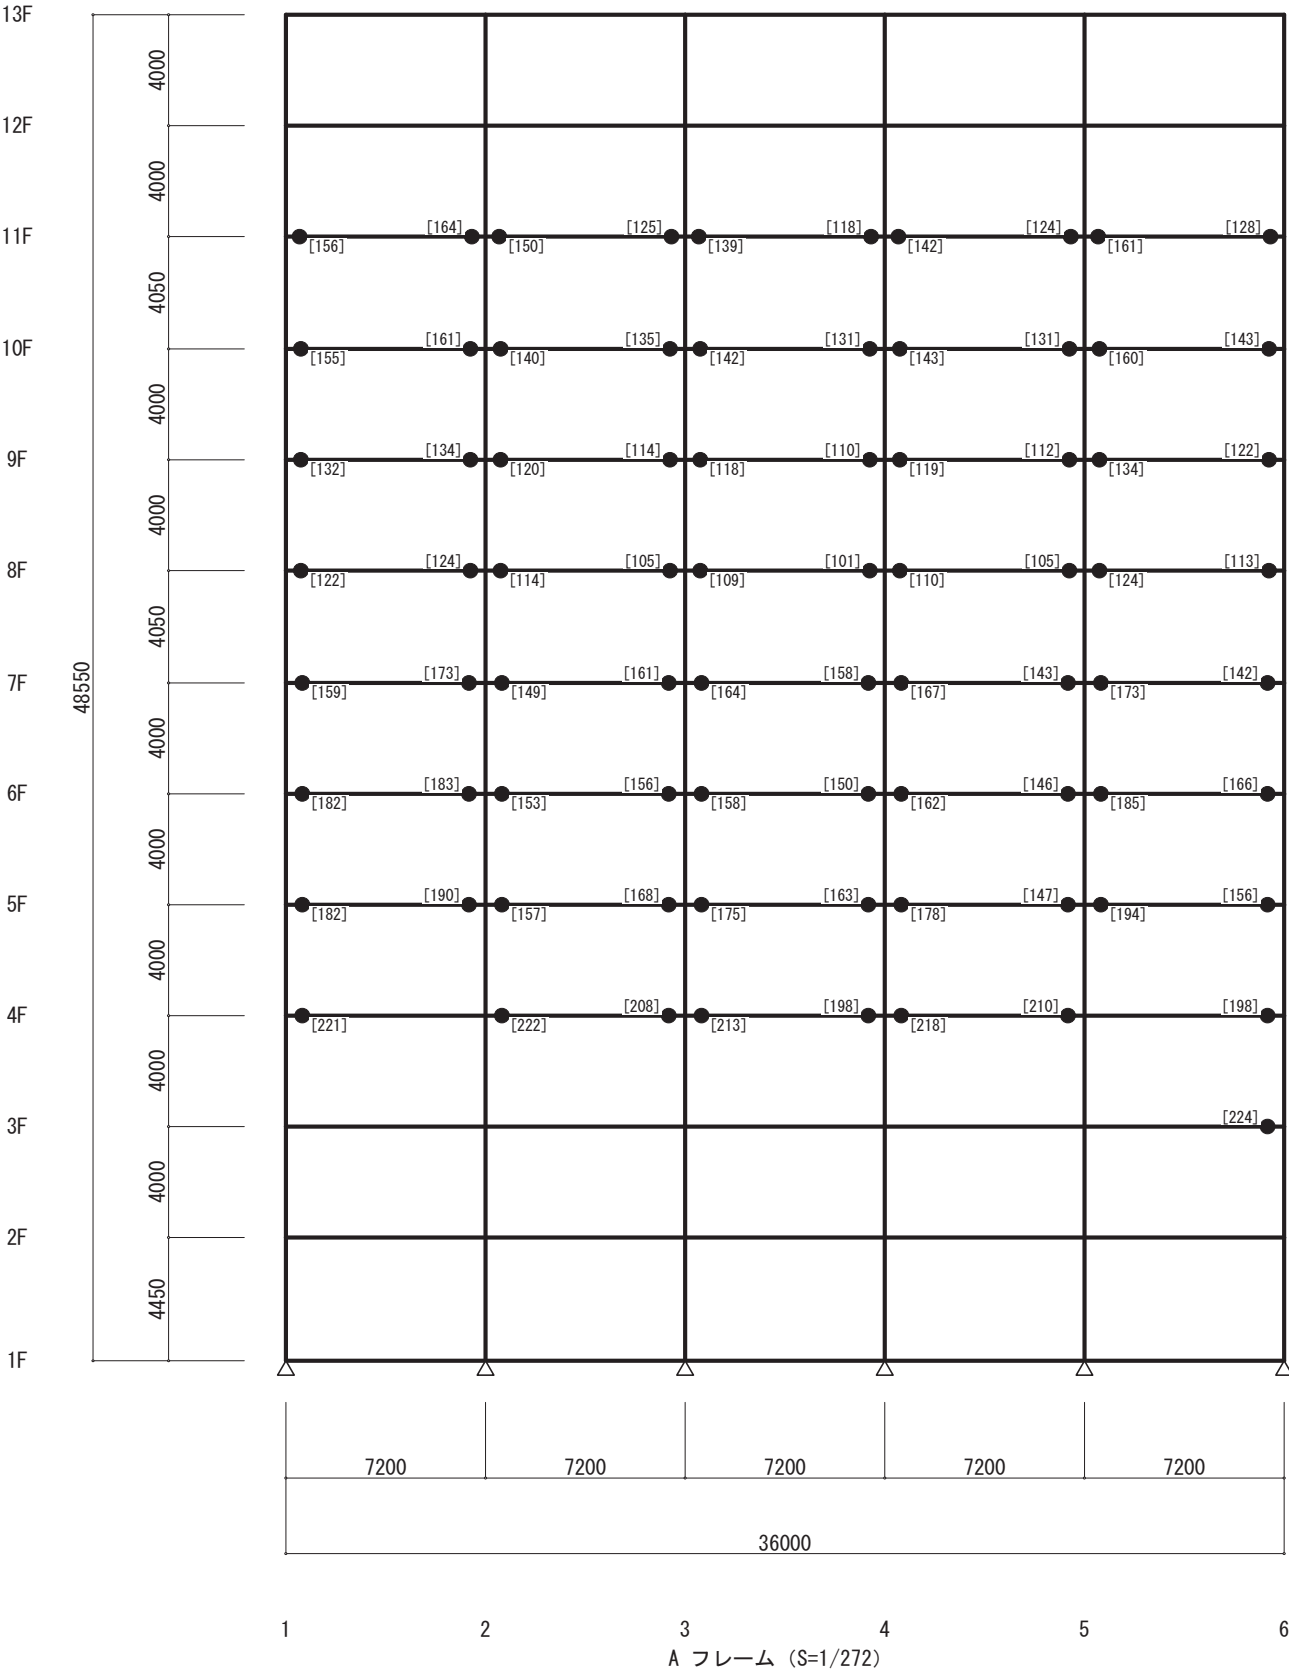


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

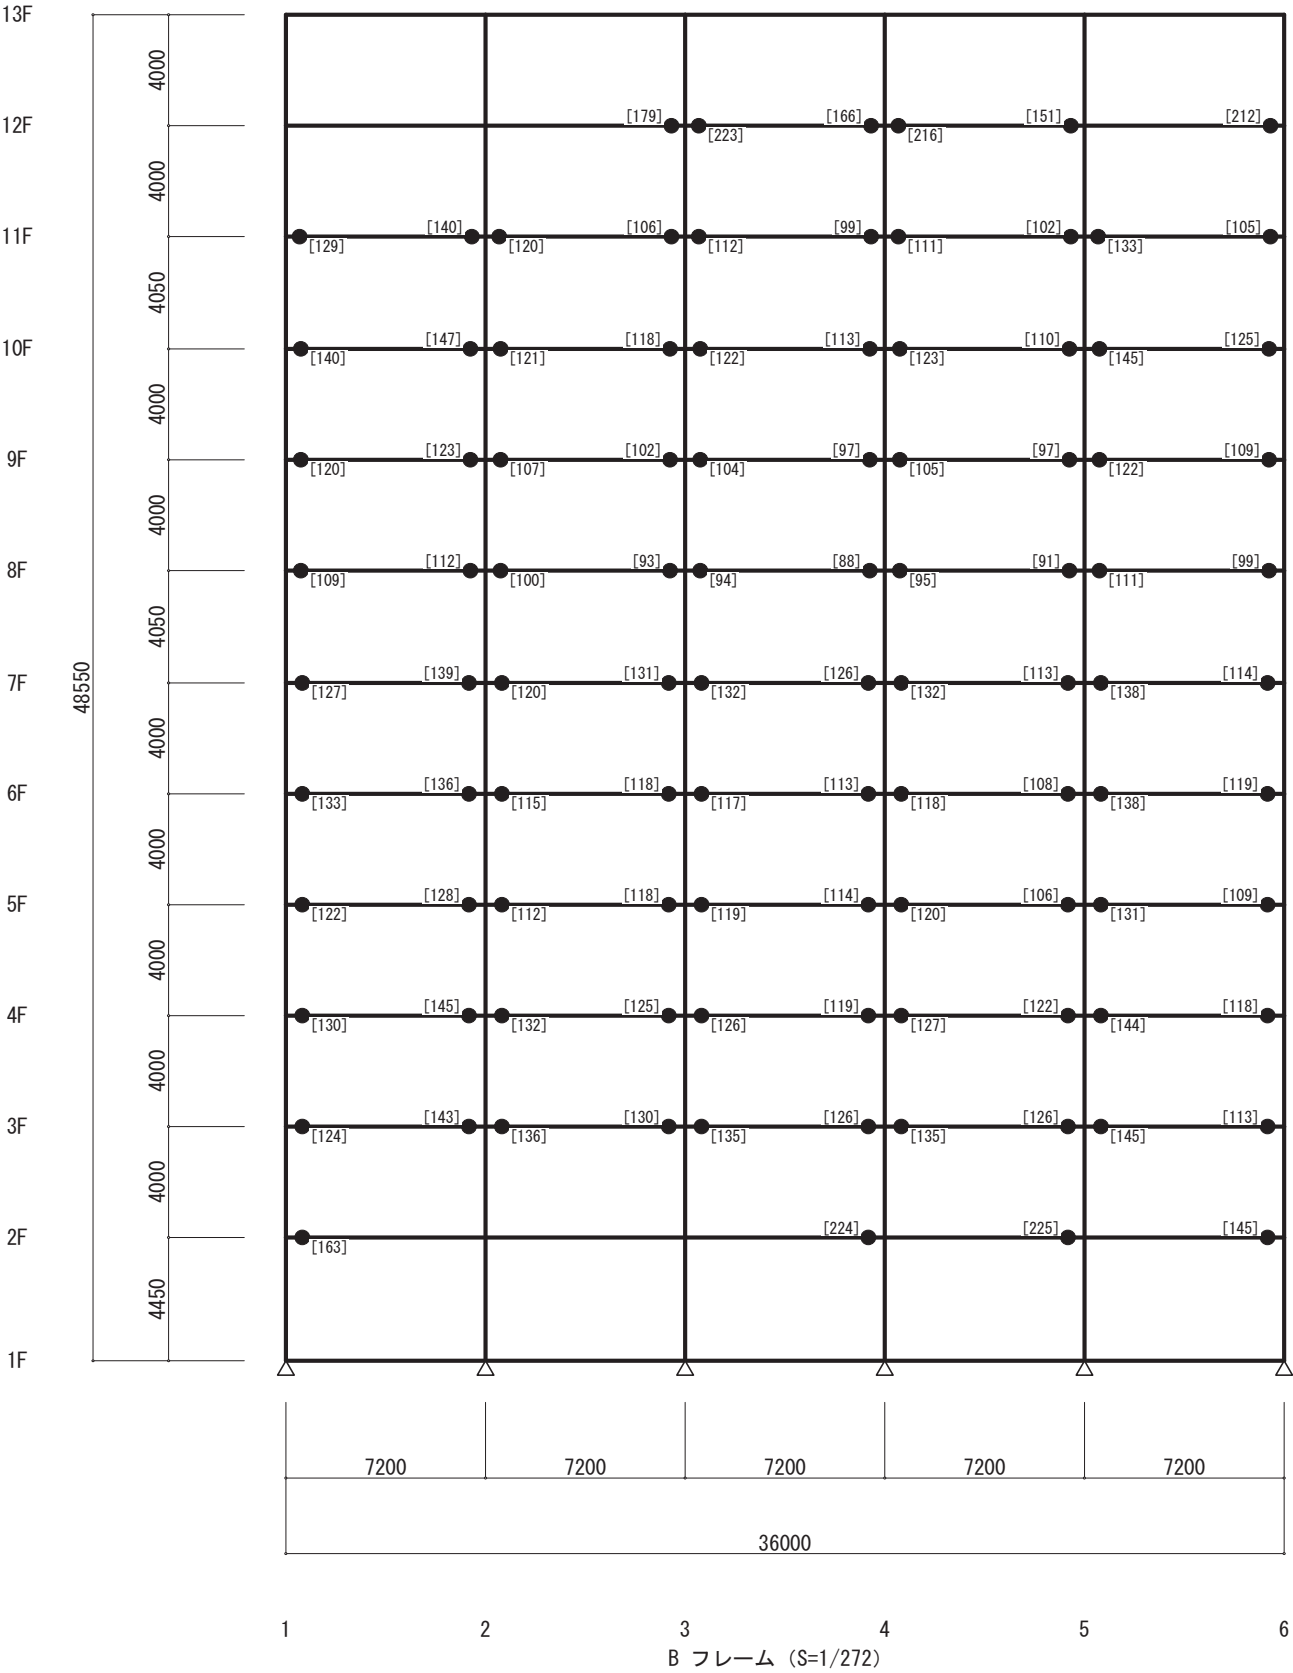


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

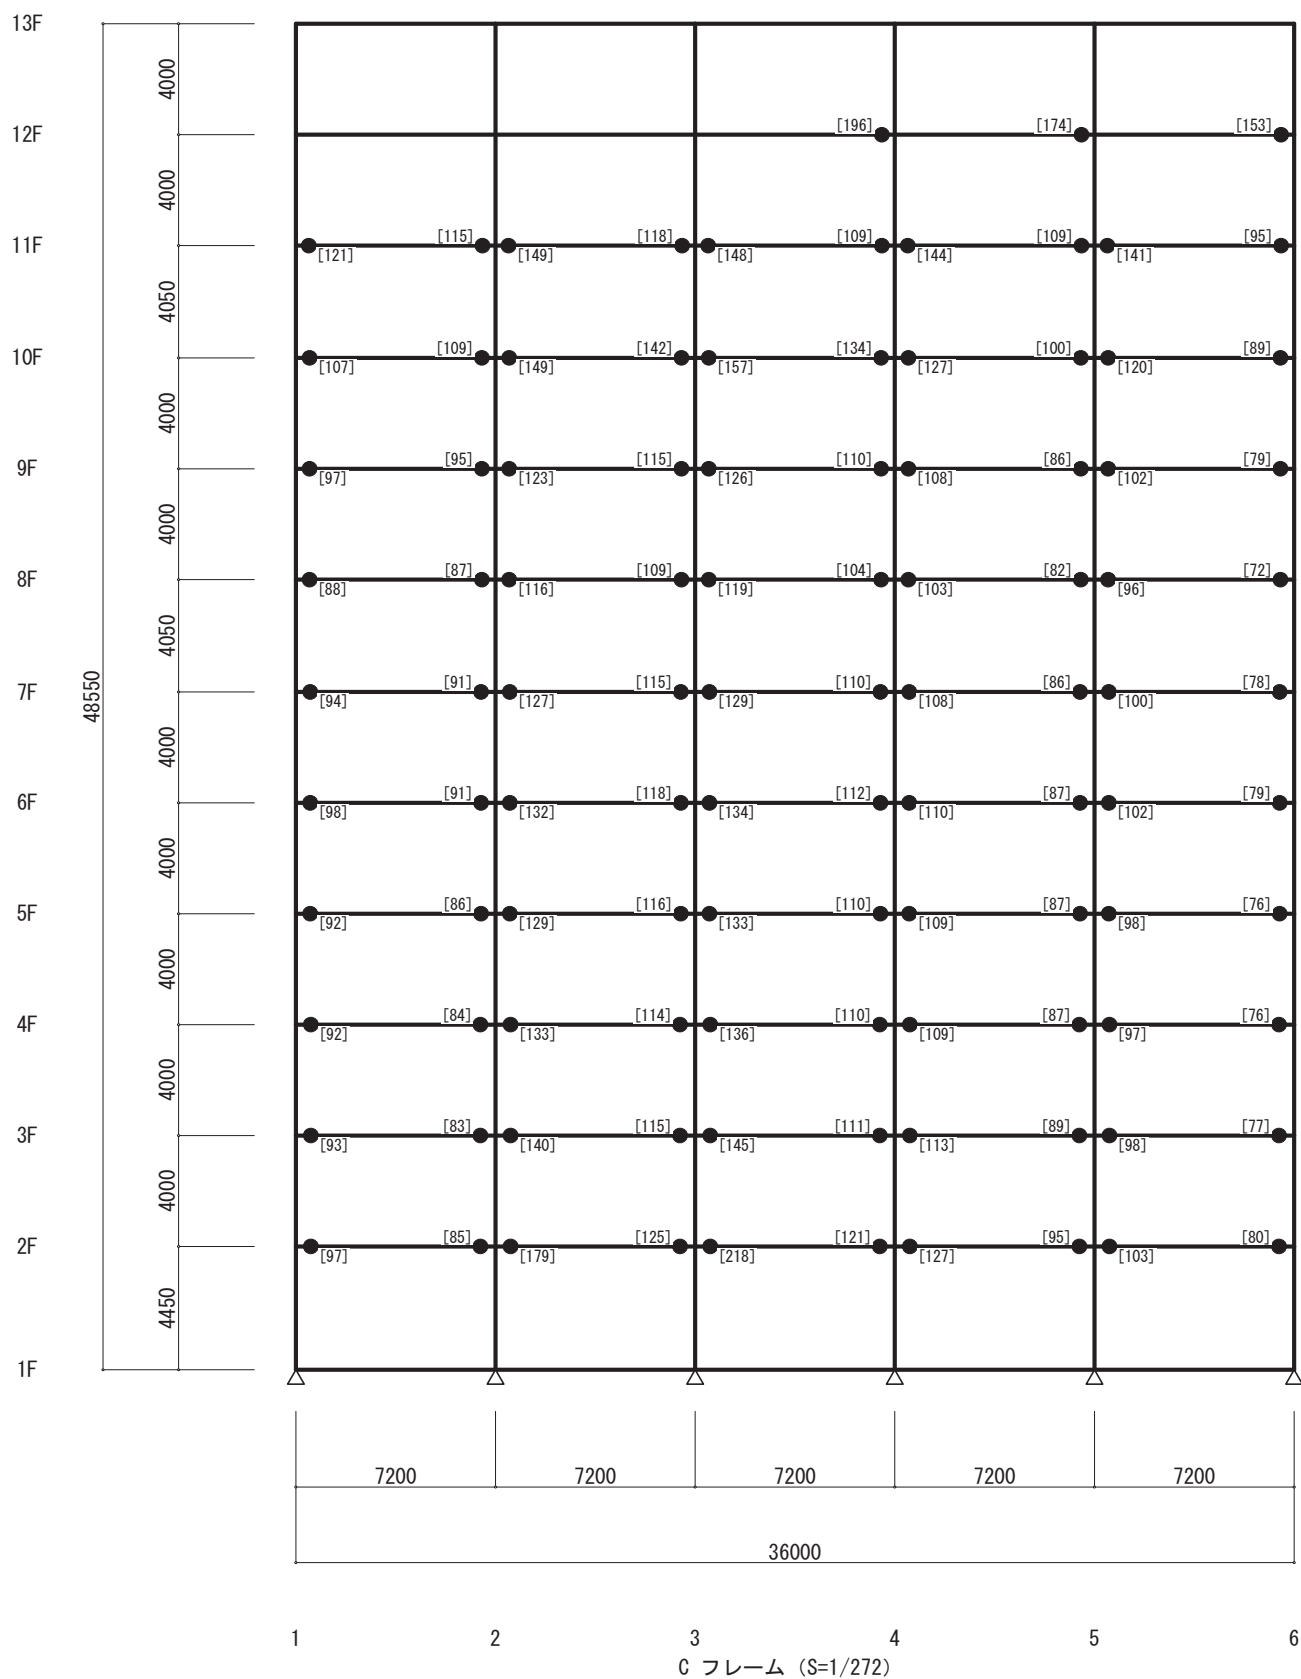


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

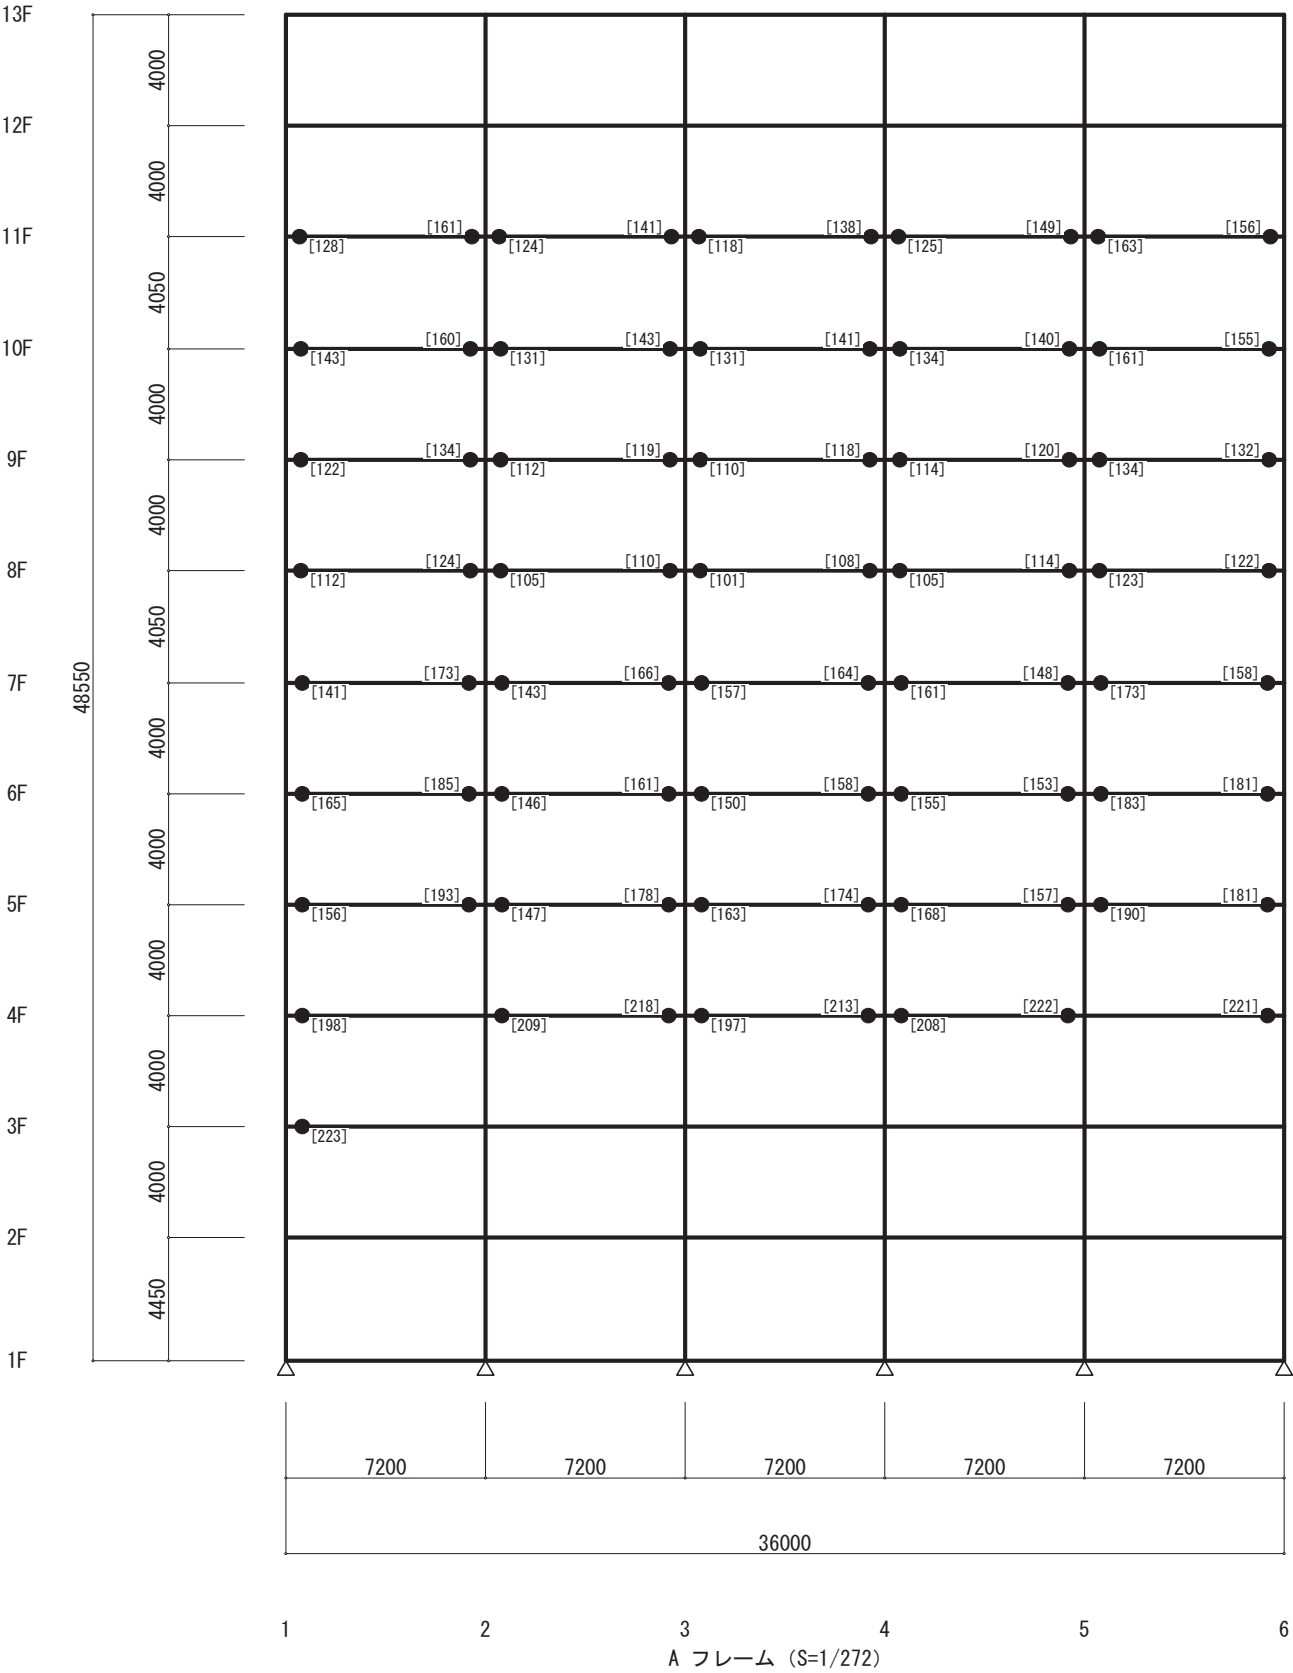


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

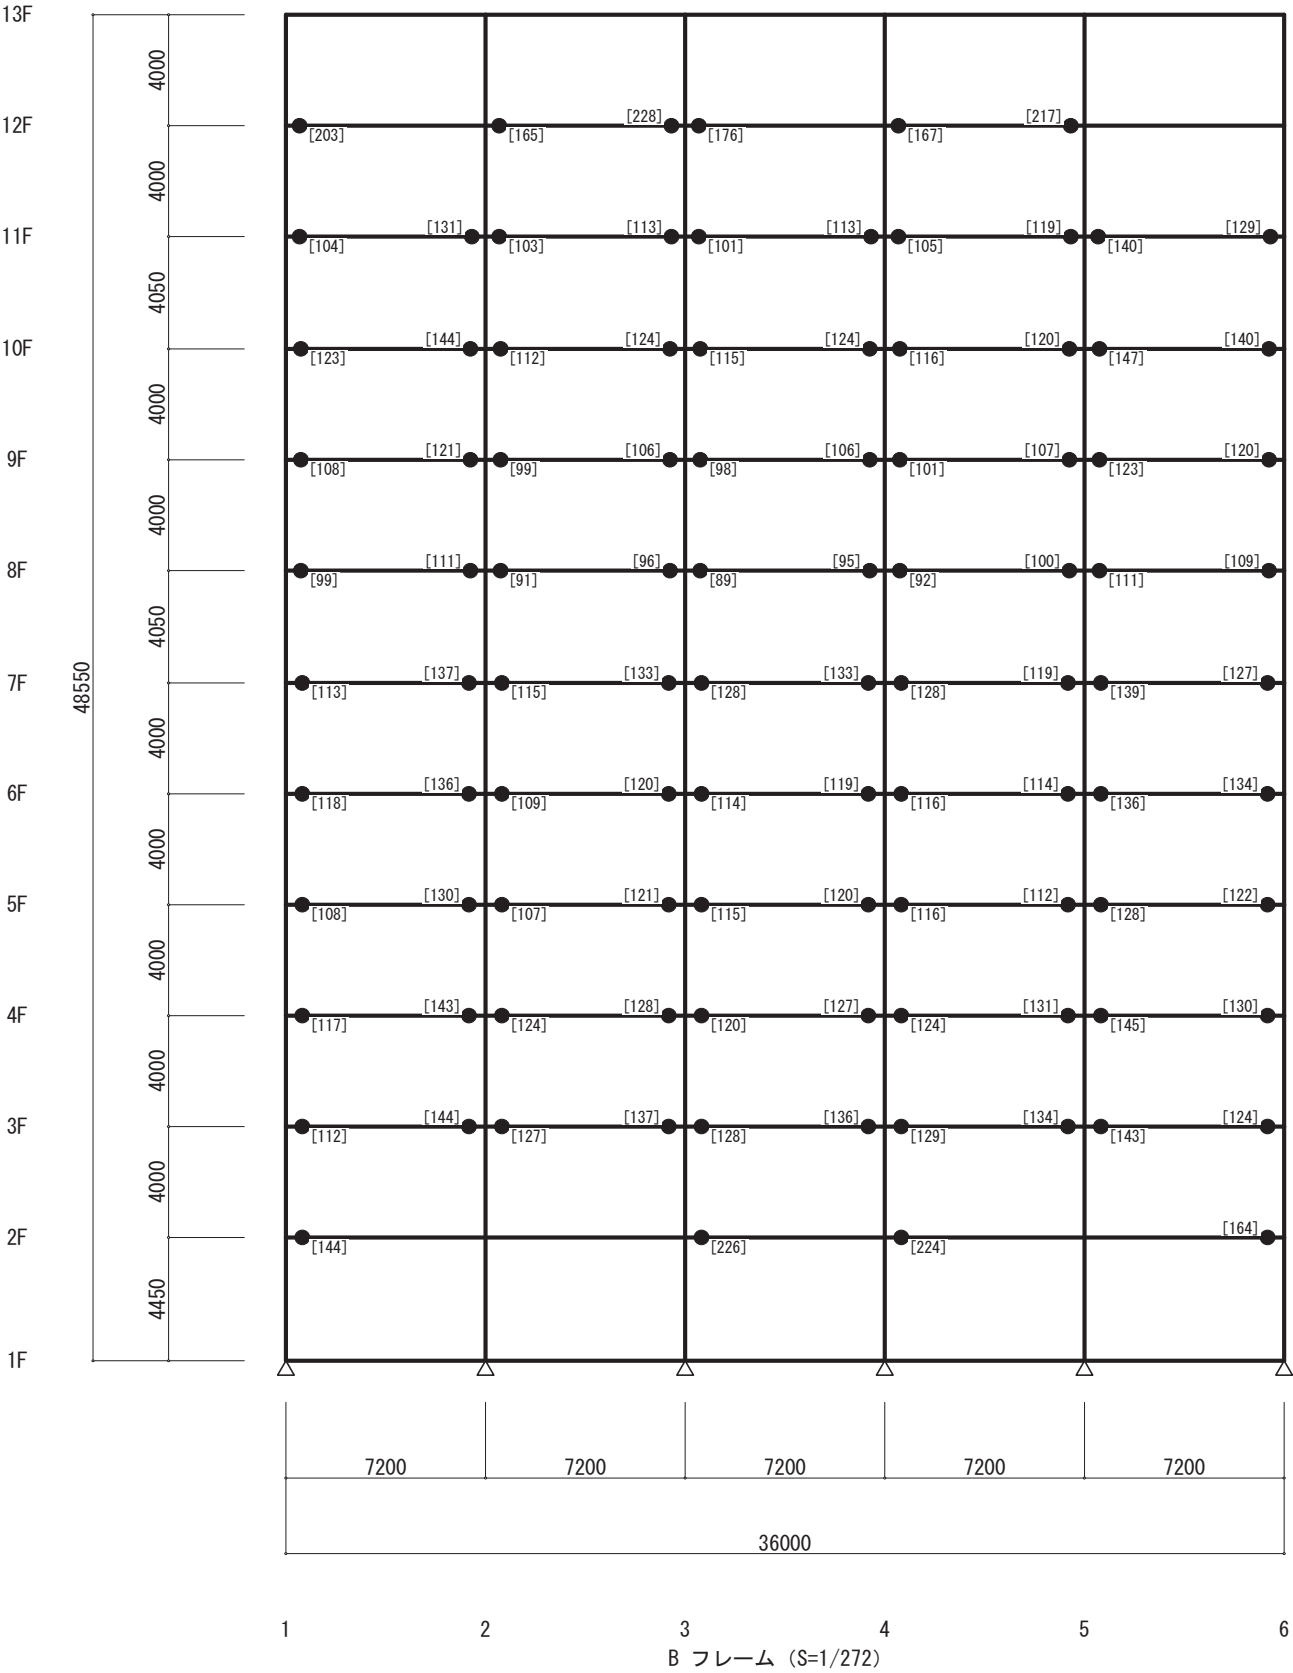


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

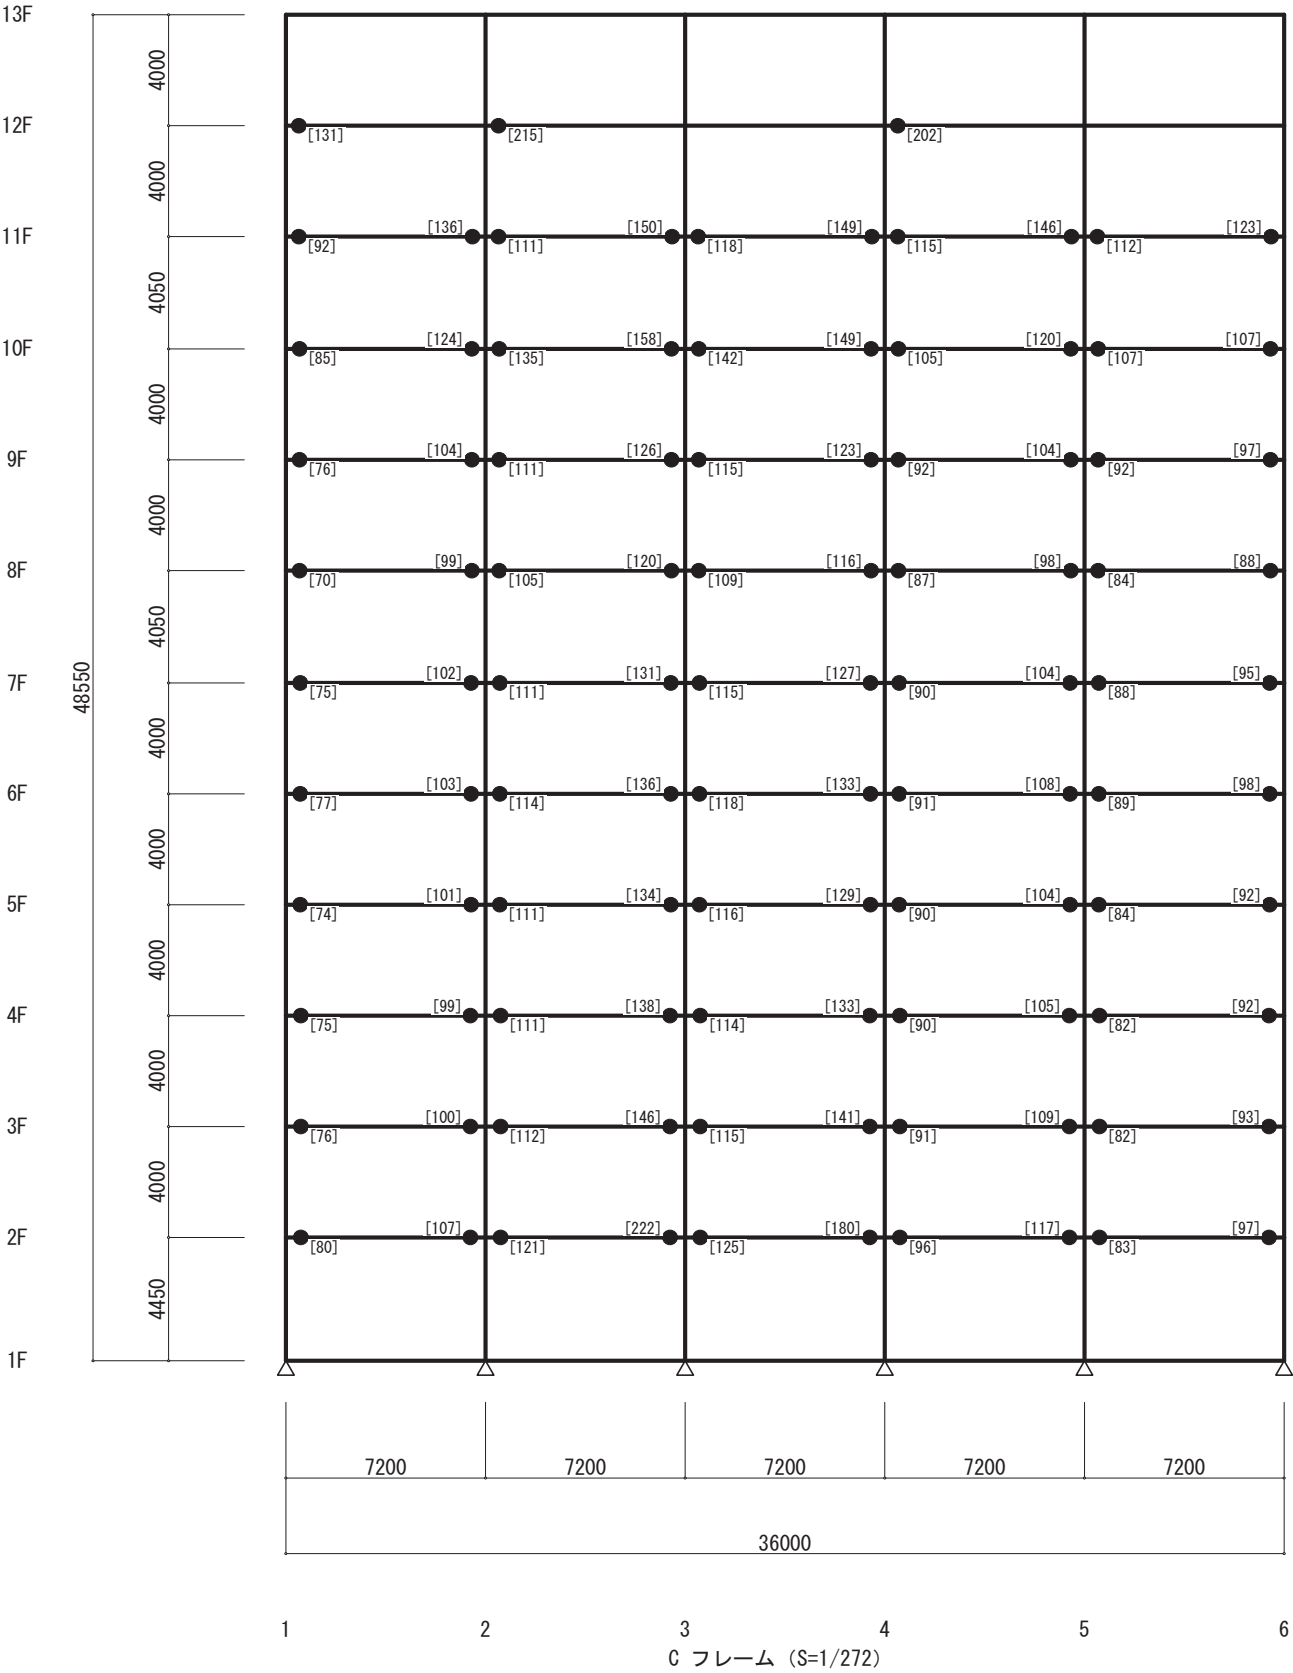


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

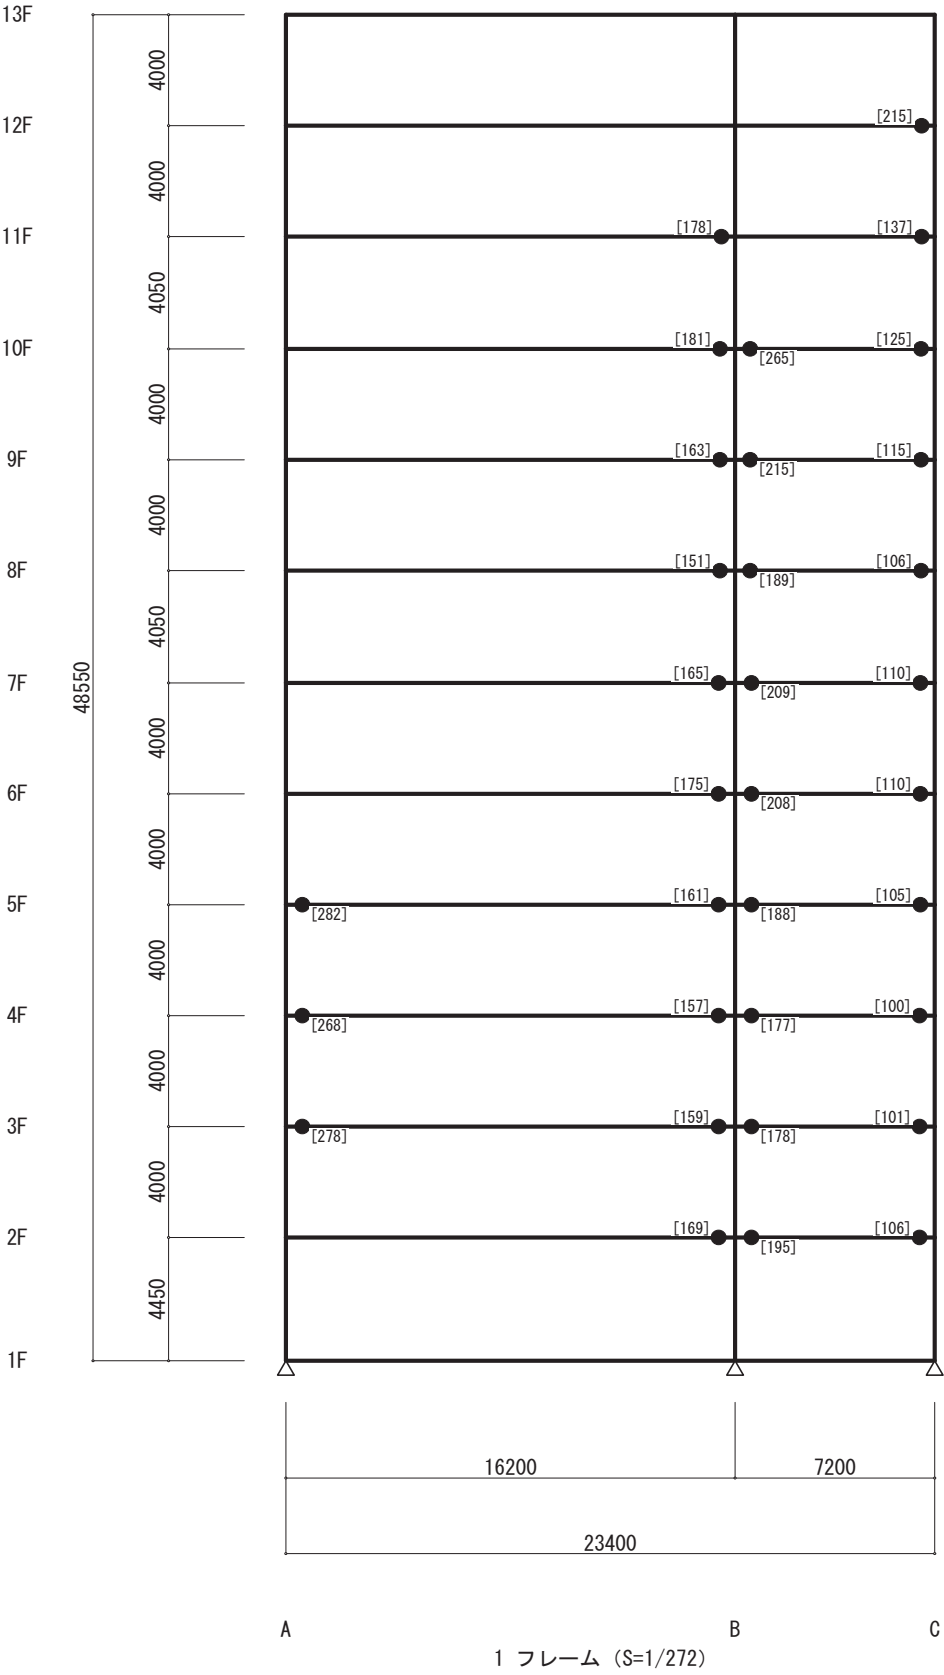


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

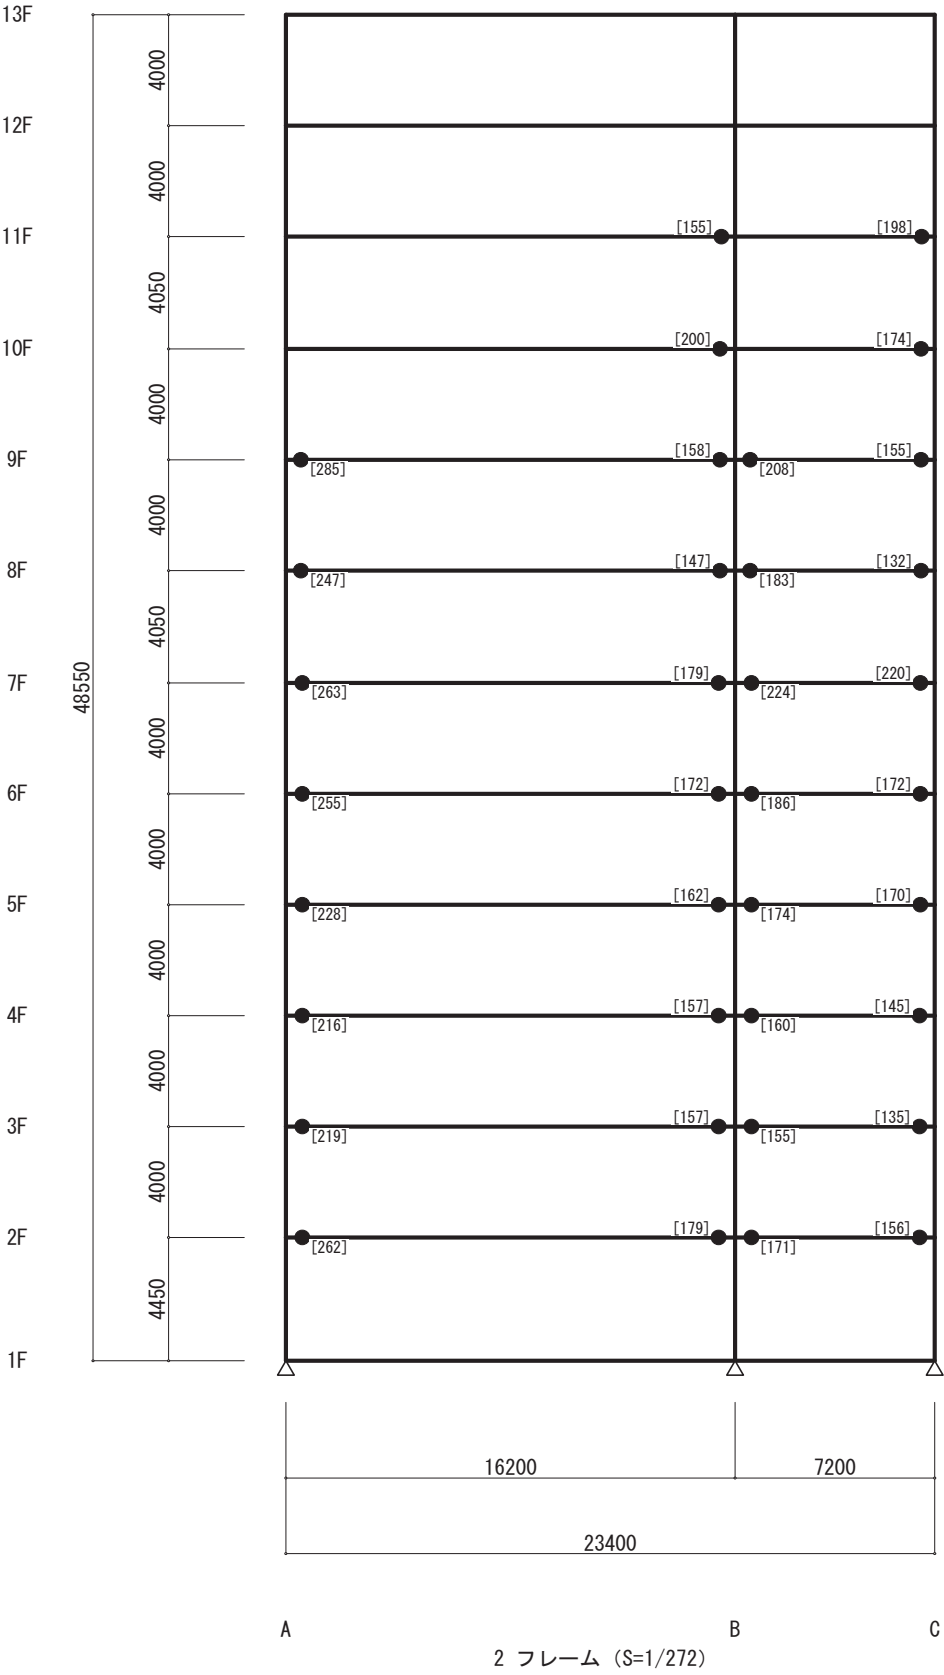


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

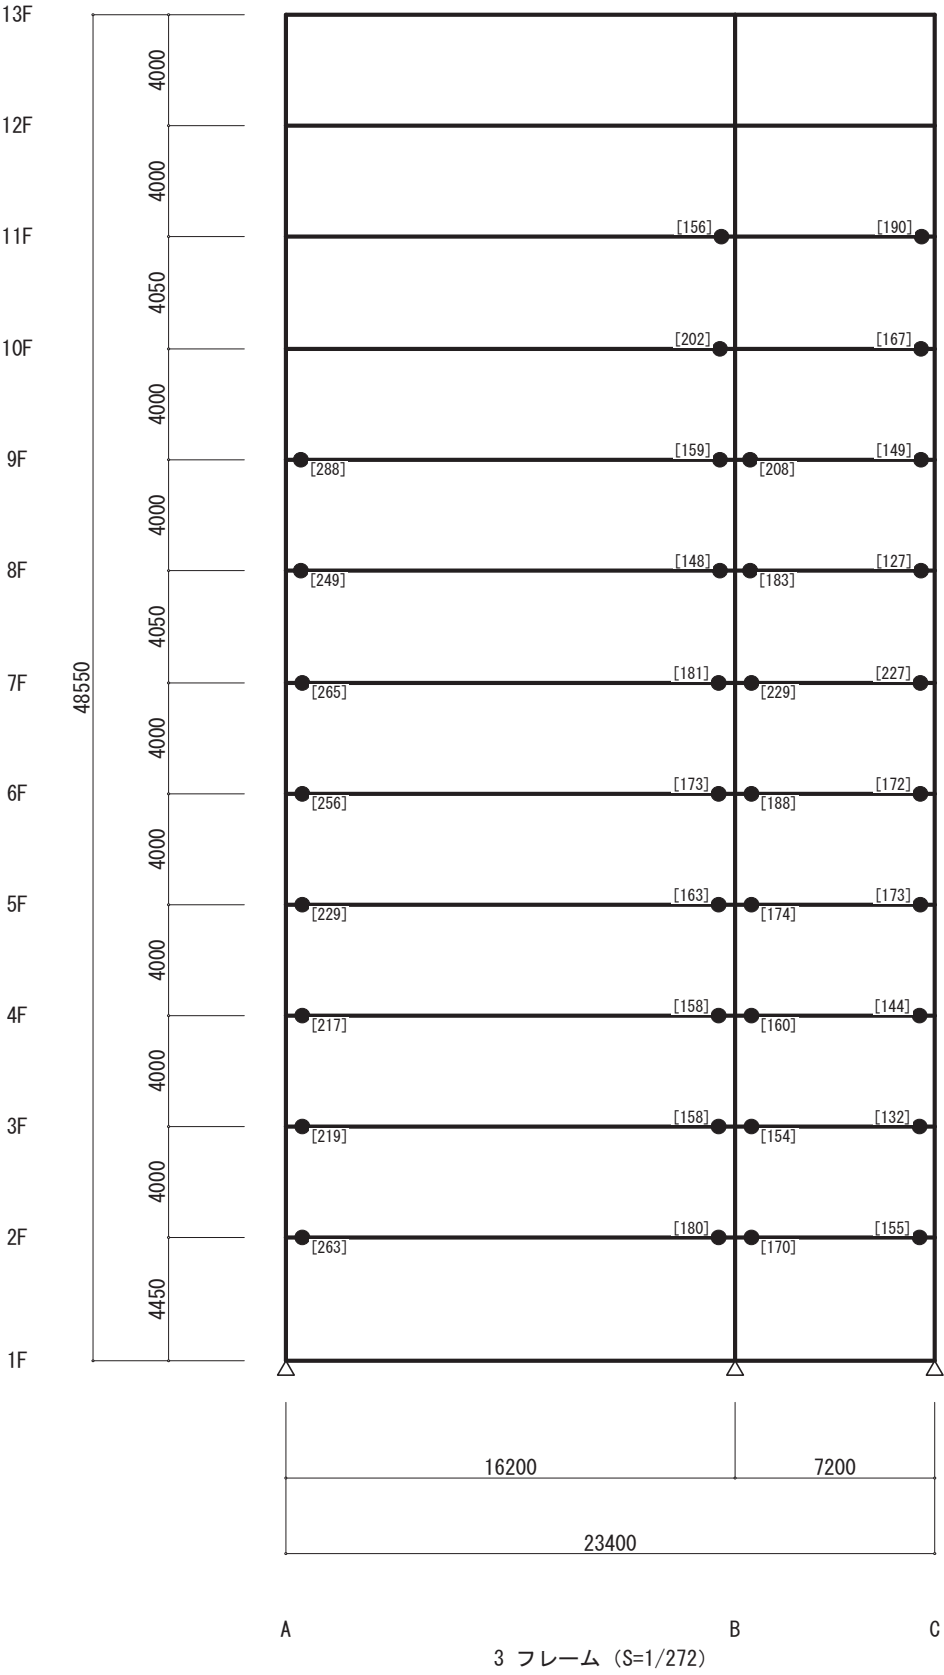


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

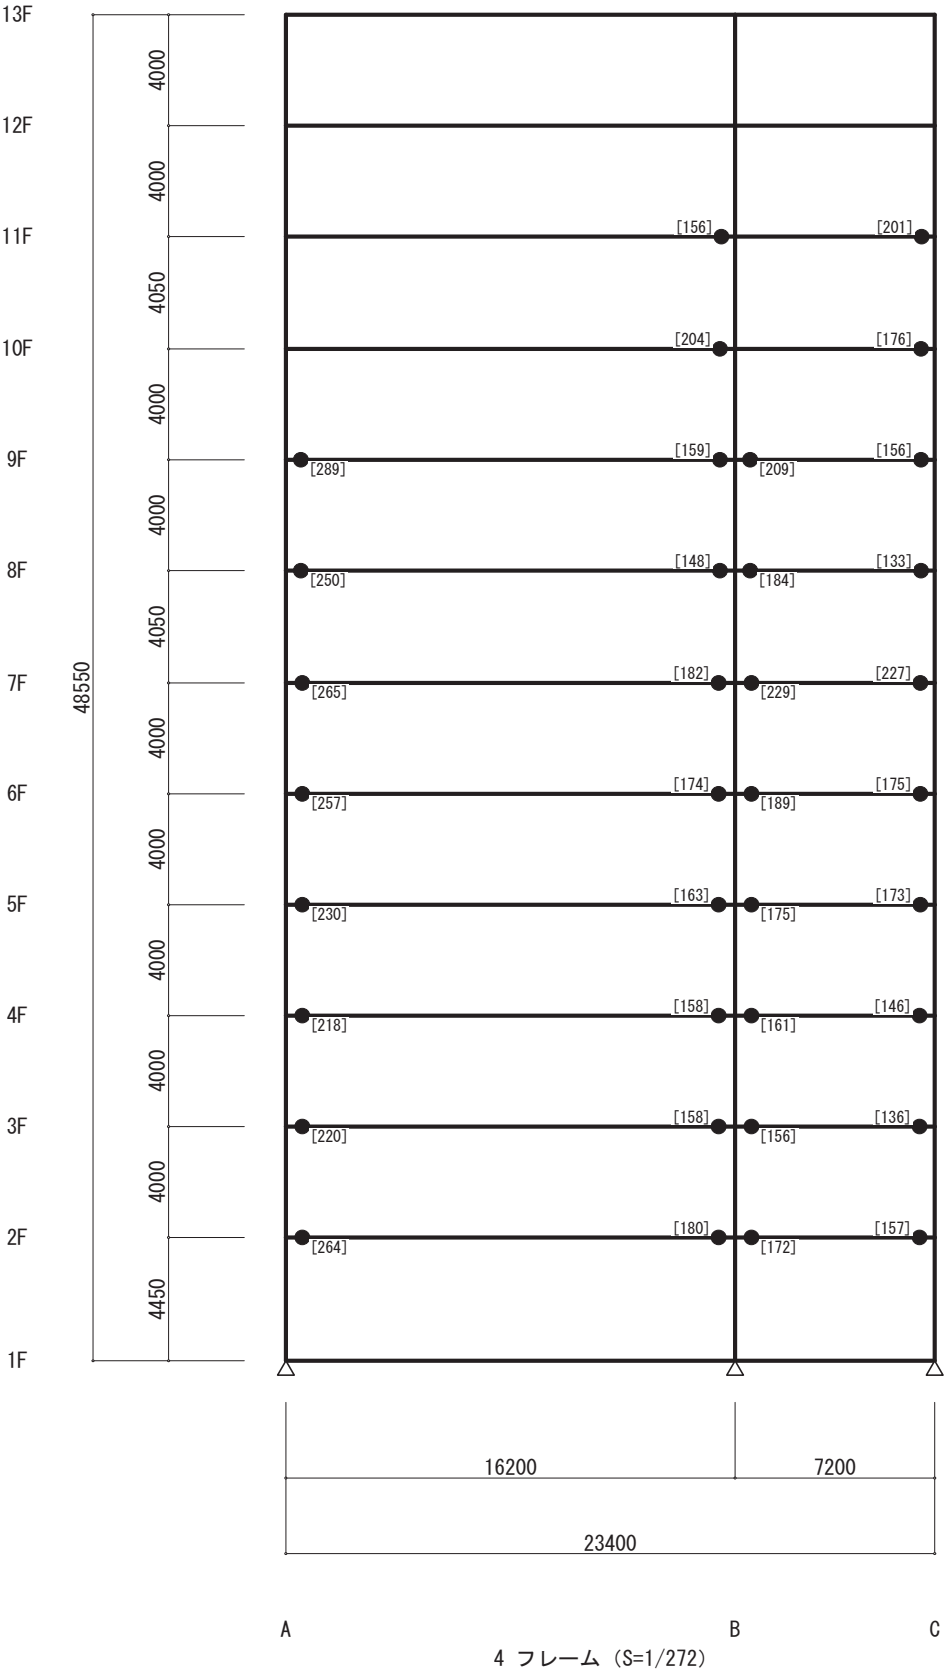


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

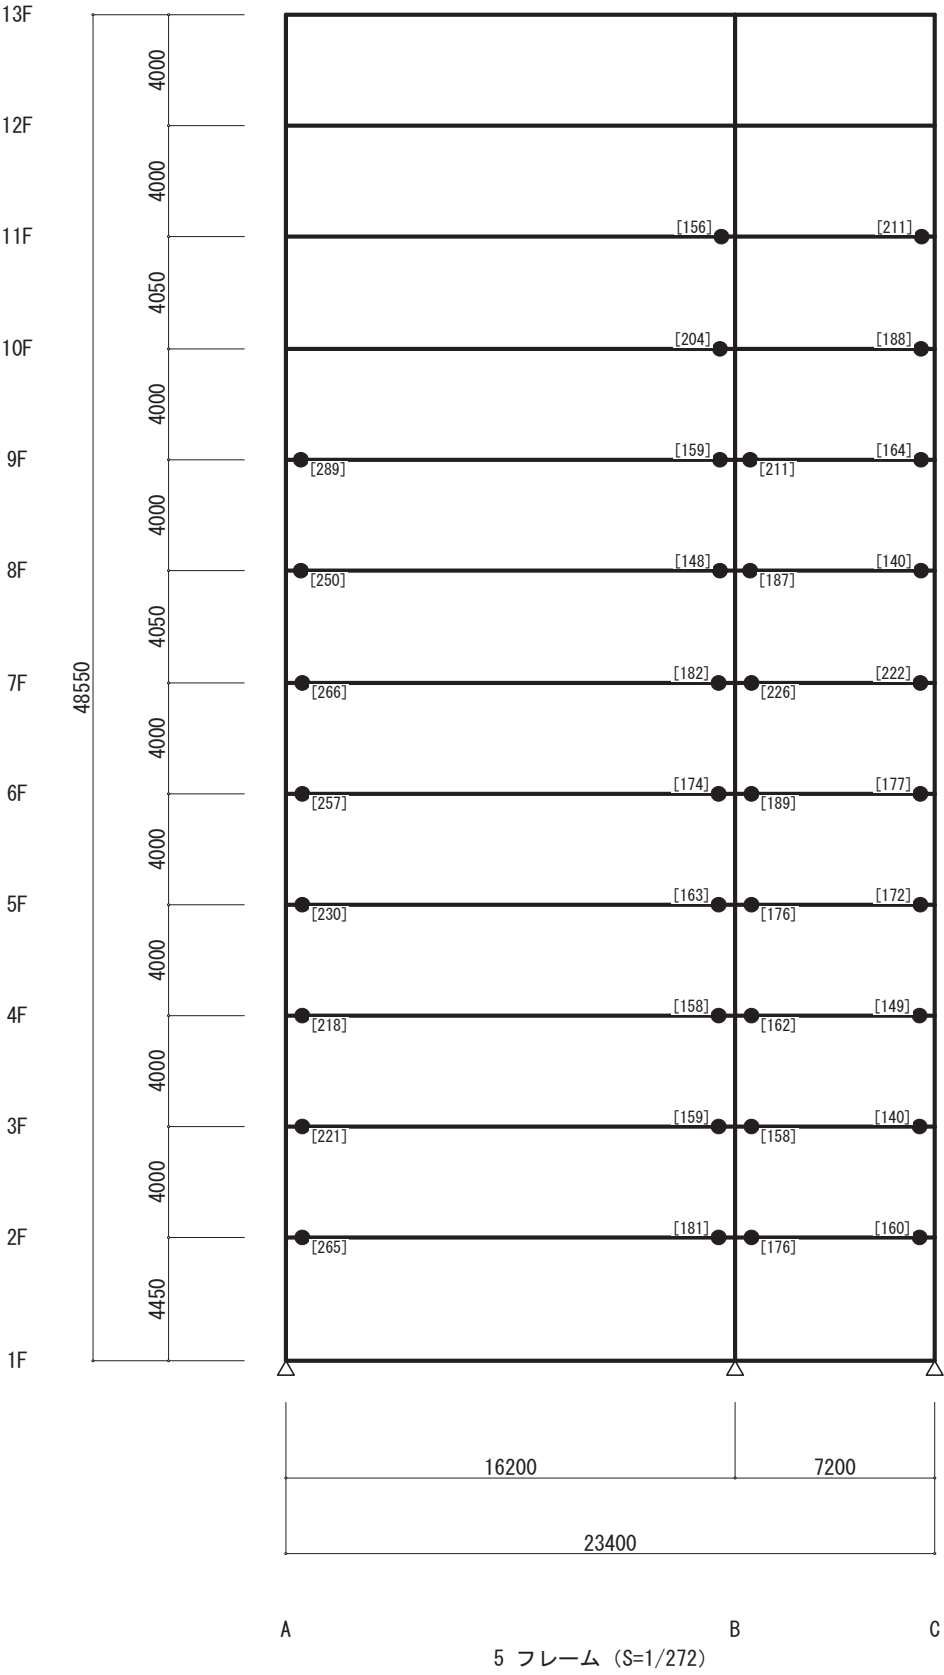


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

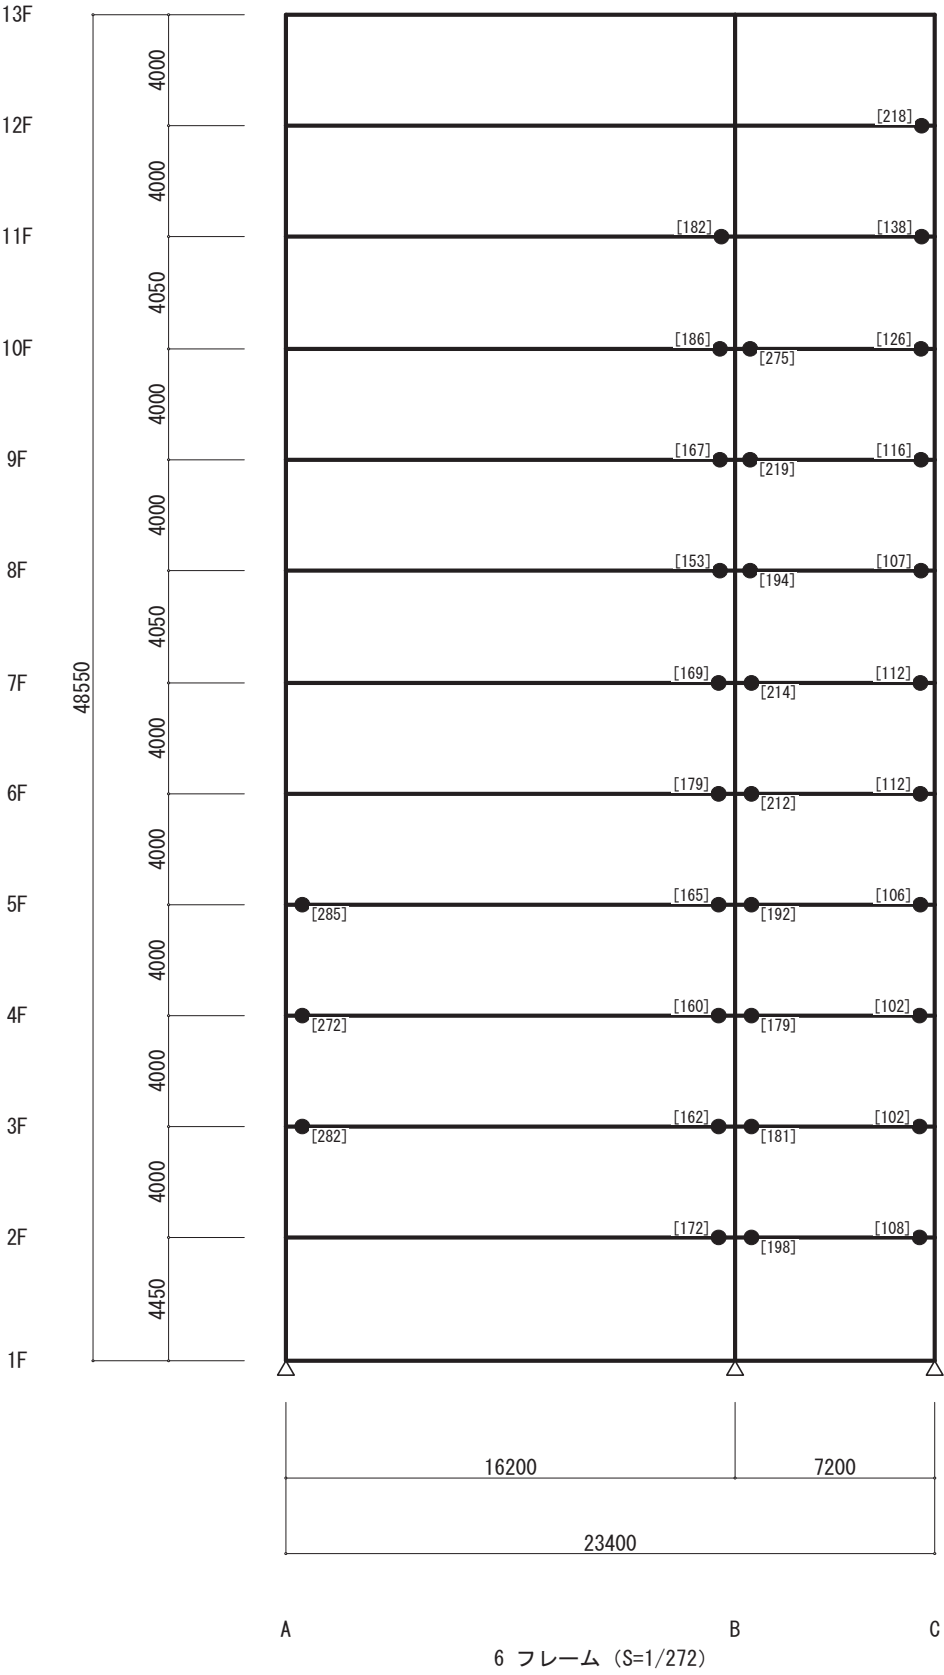


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

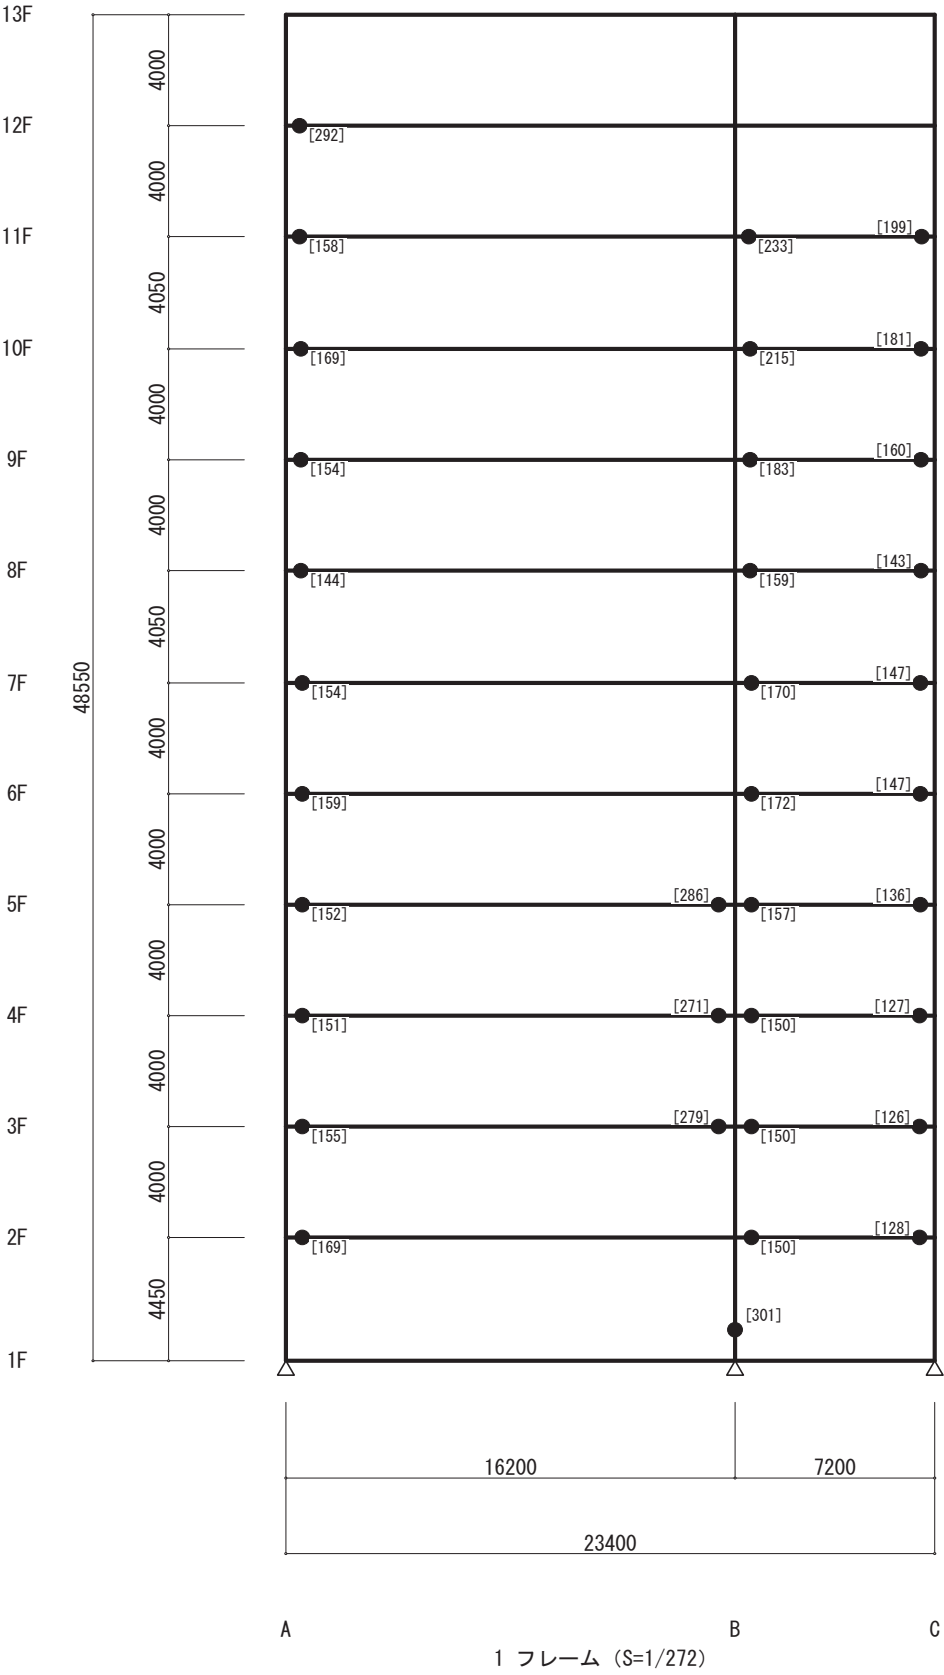


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

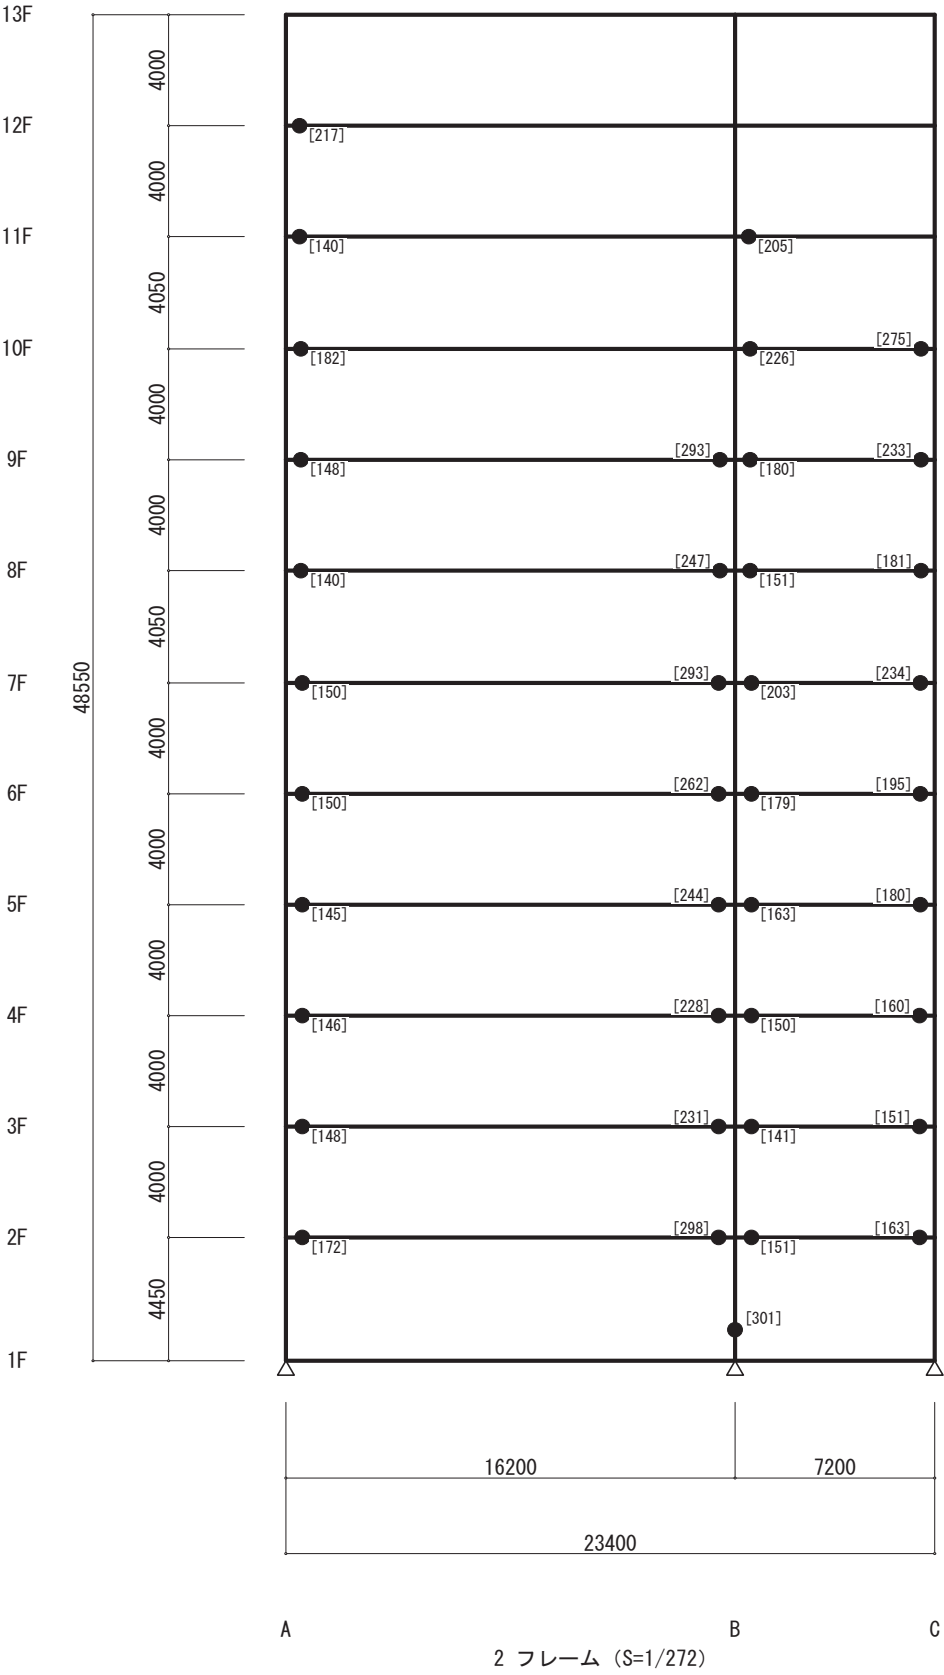


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

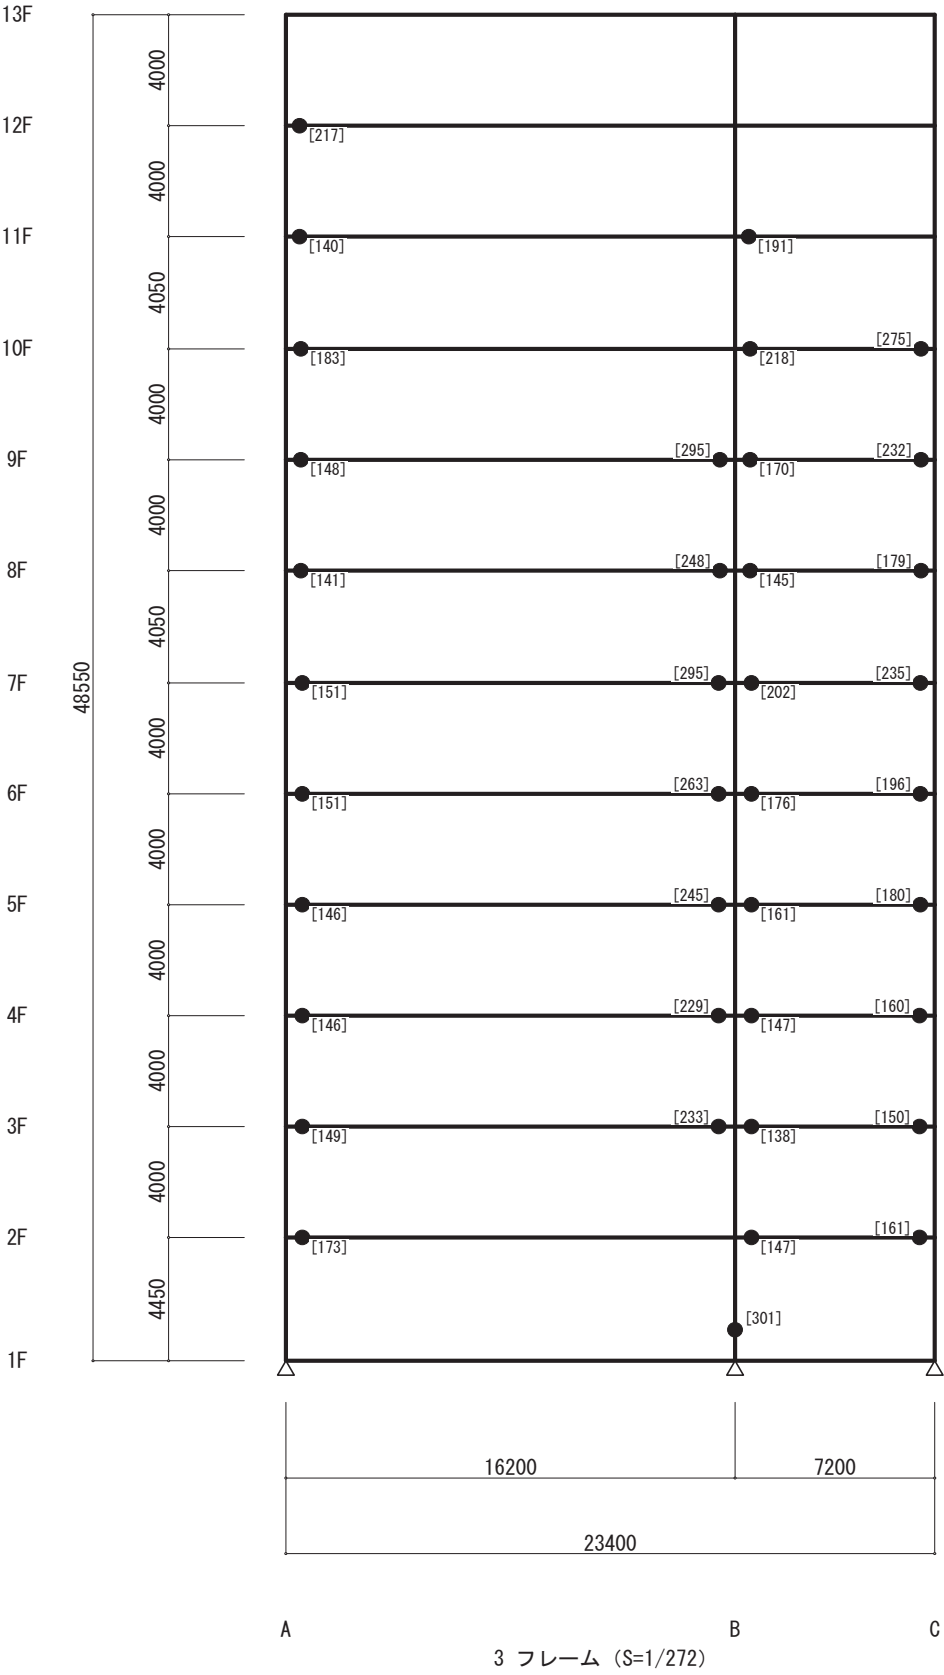


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

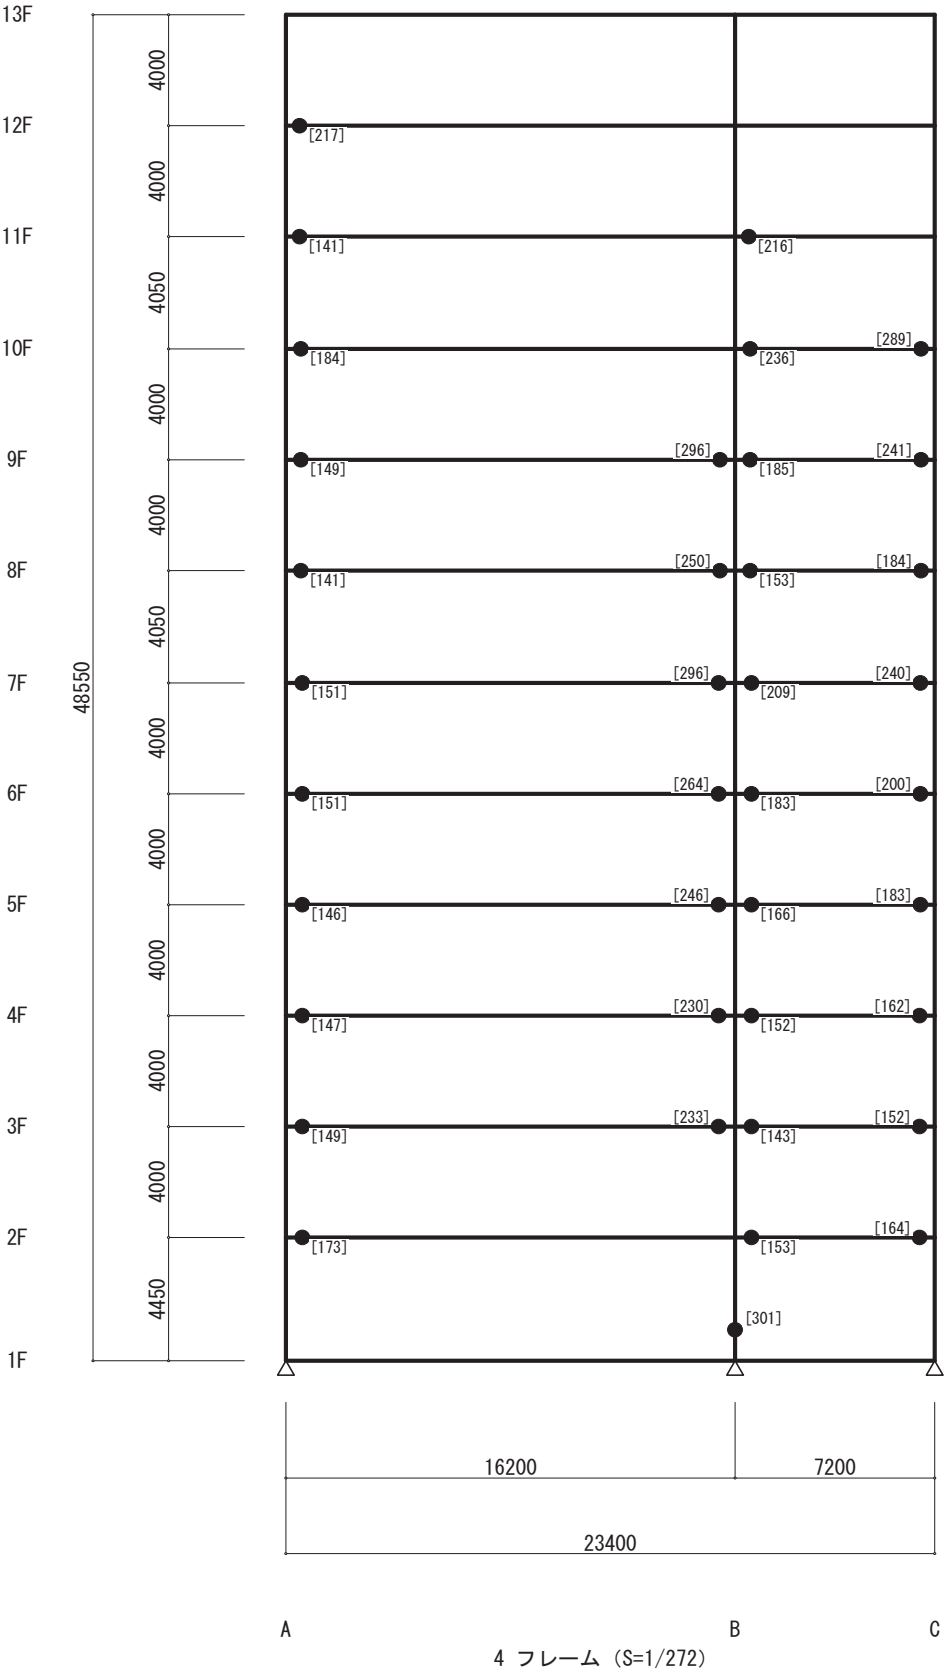

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

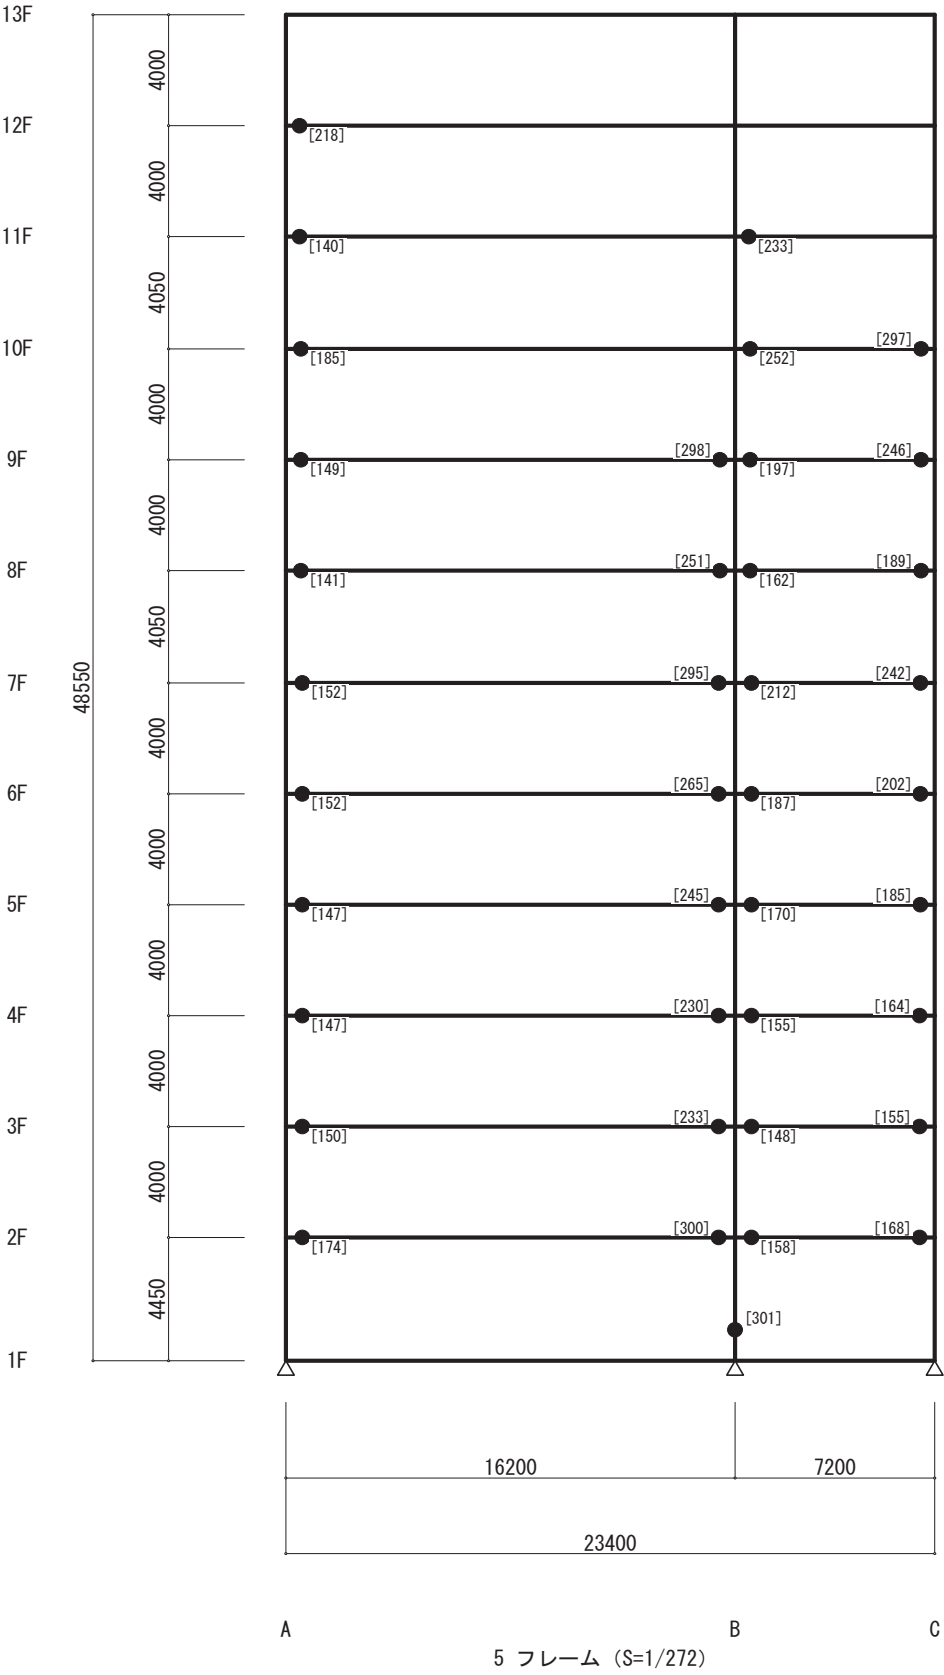


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

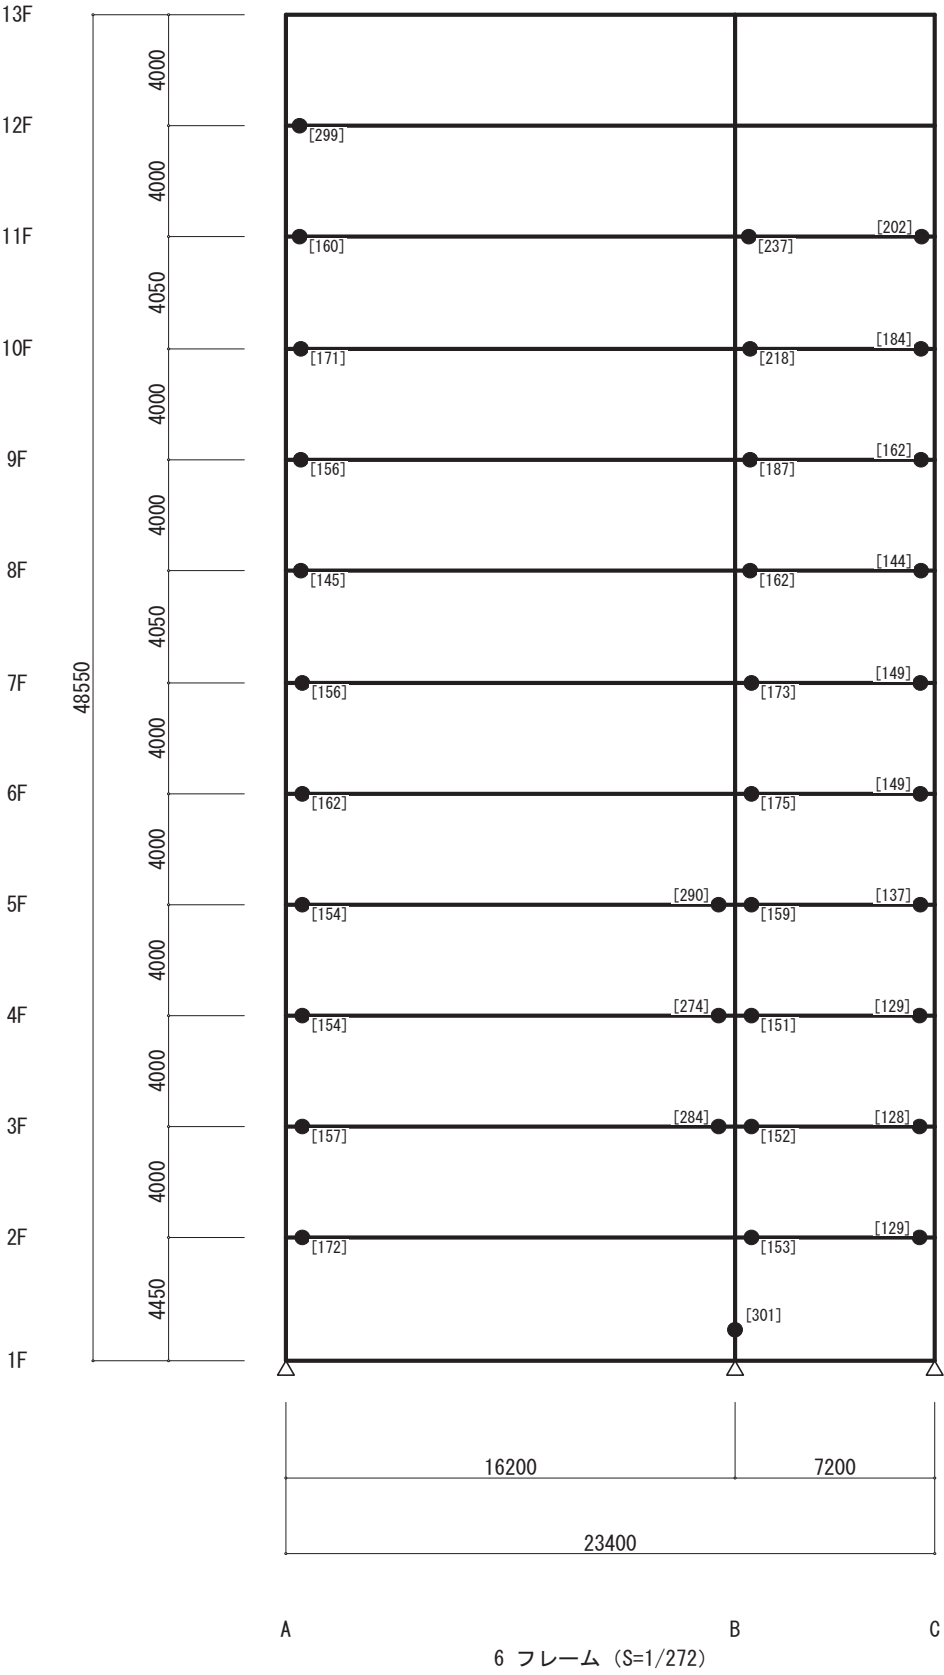


U-4. 5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4. 5. 1 終局時機構図（保有耐力時）

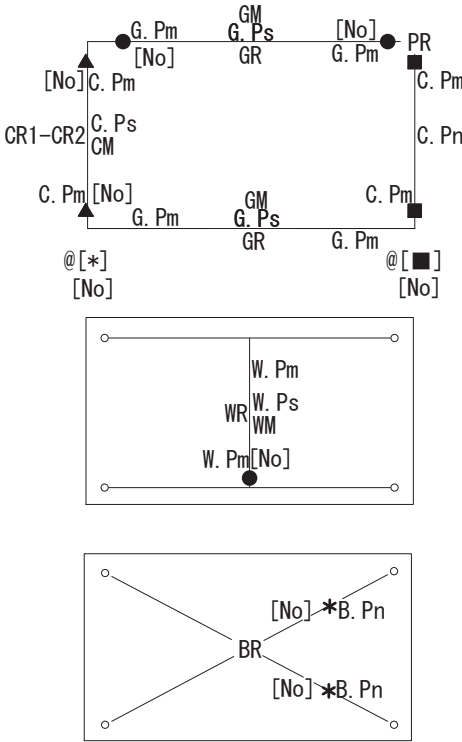


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

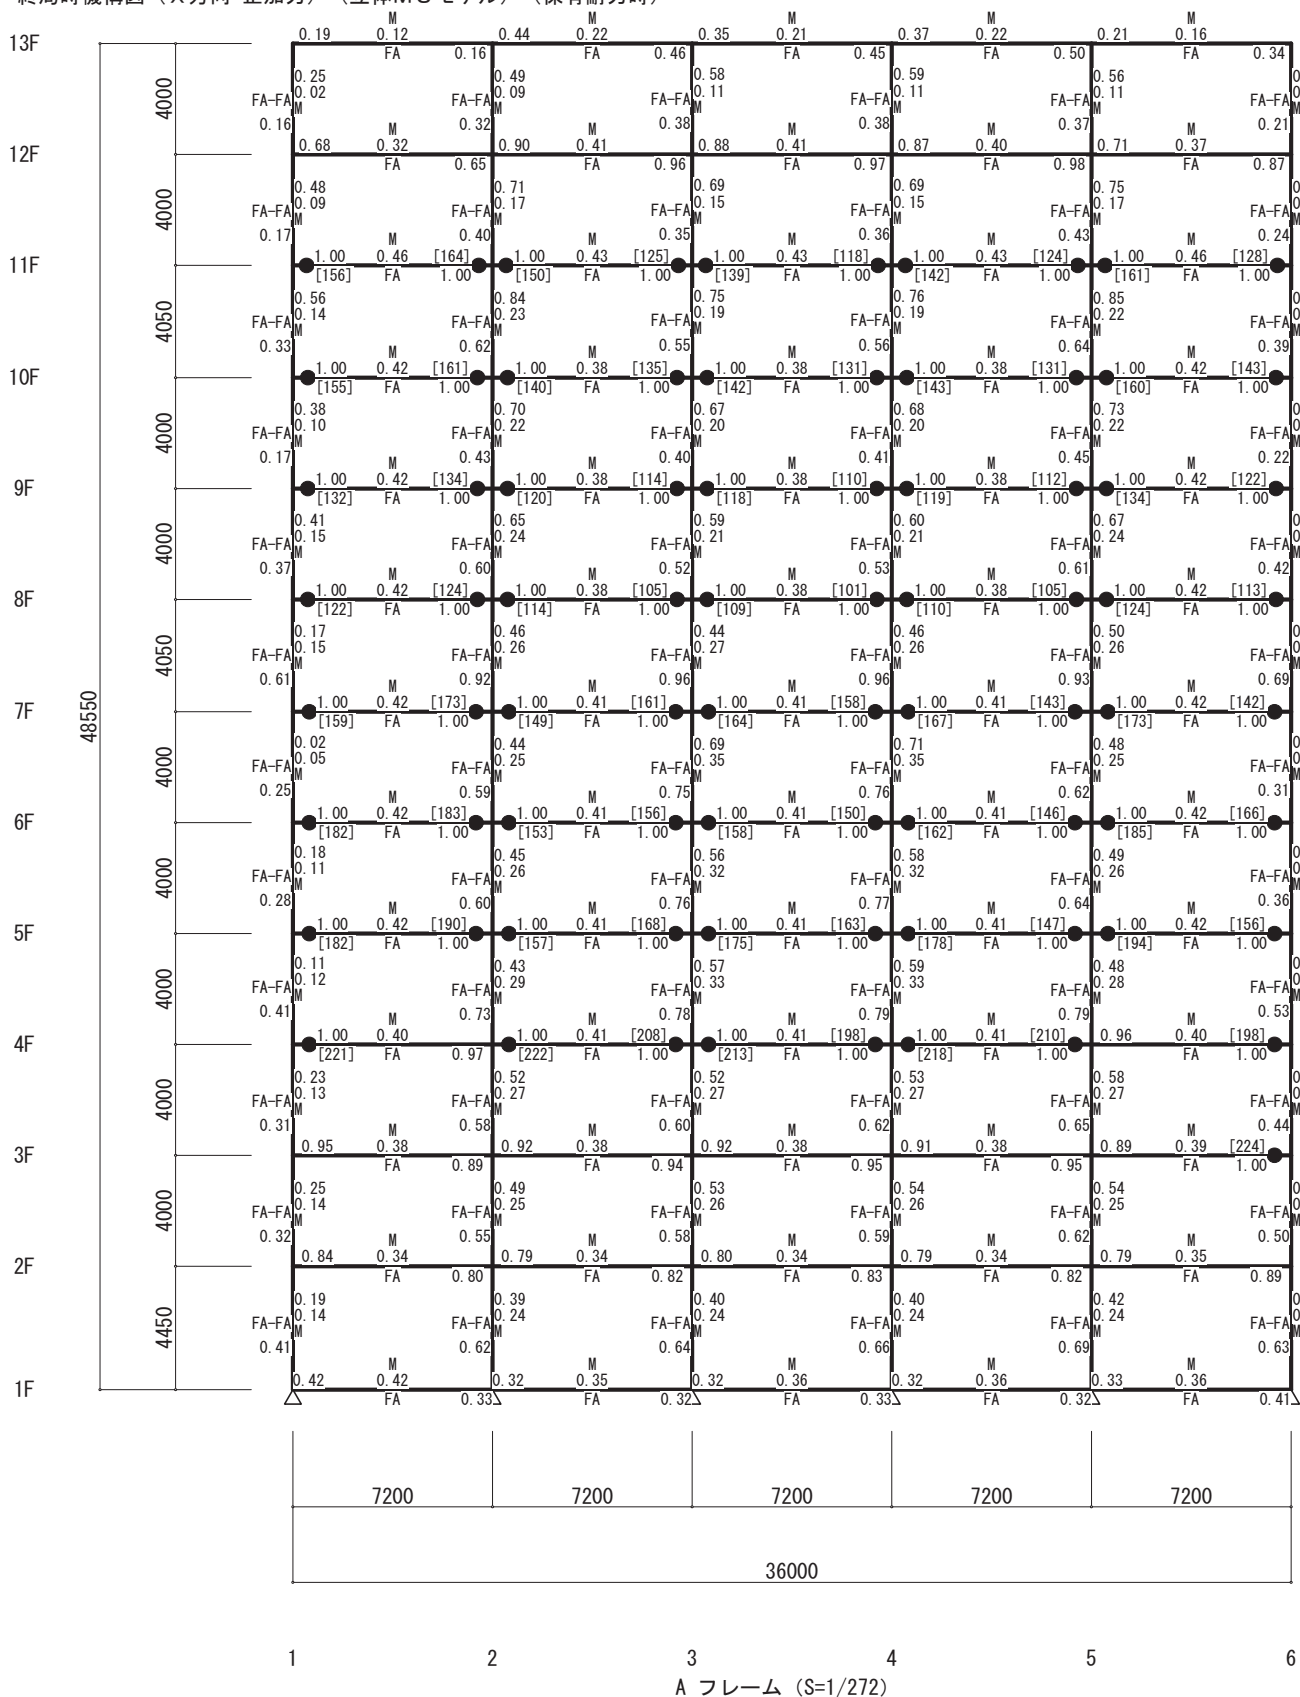


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

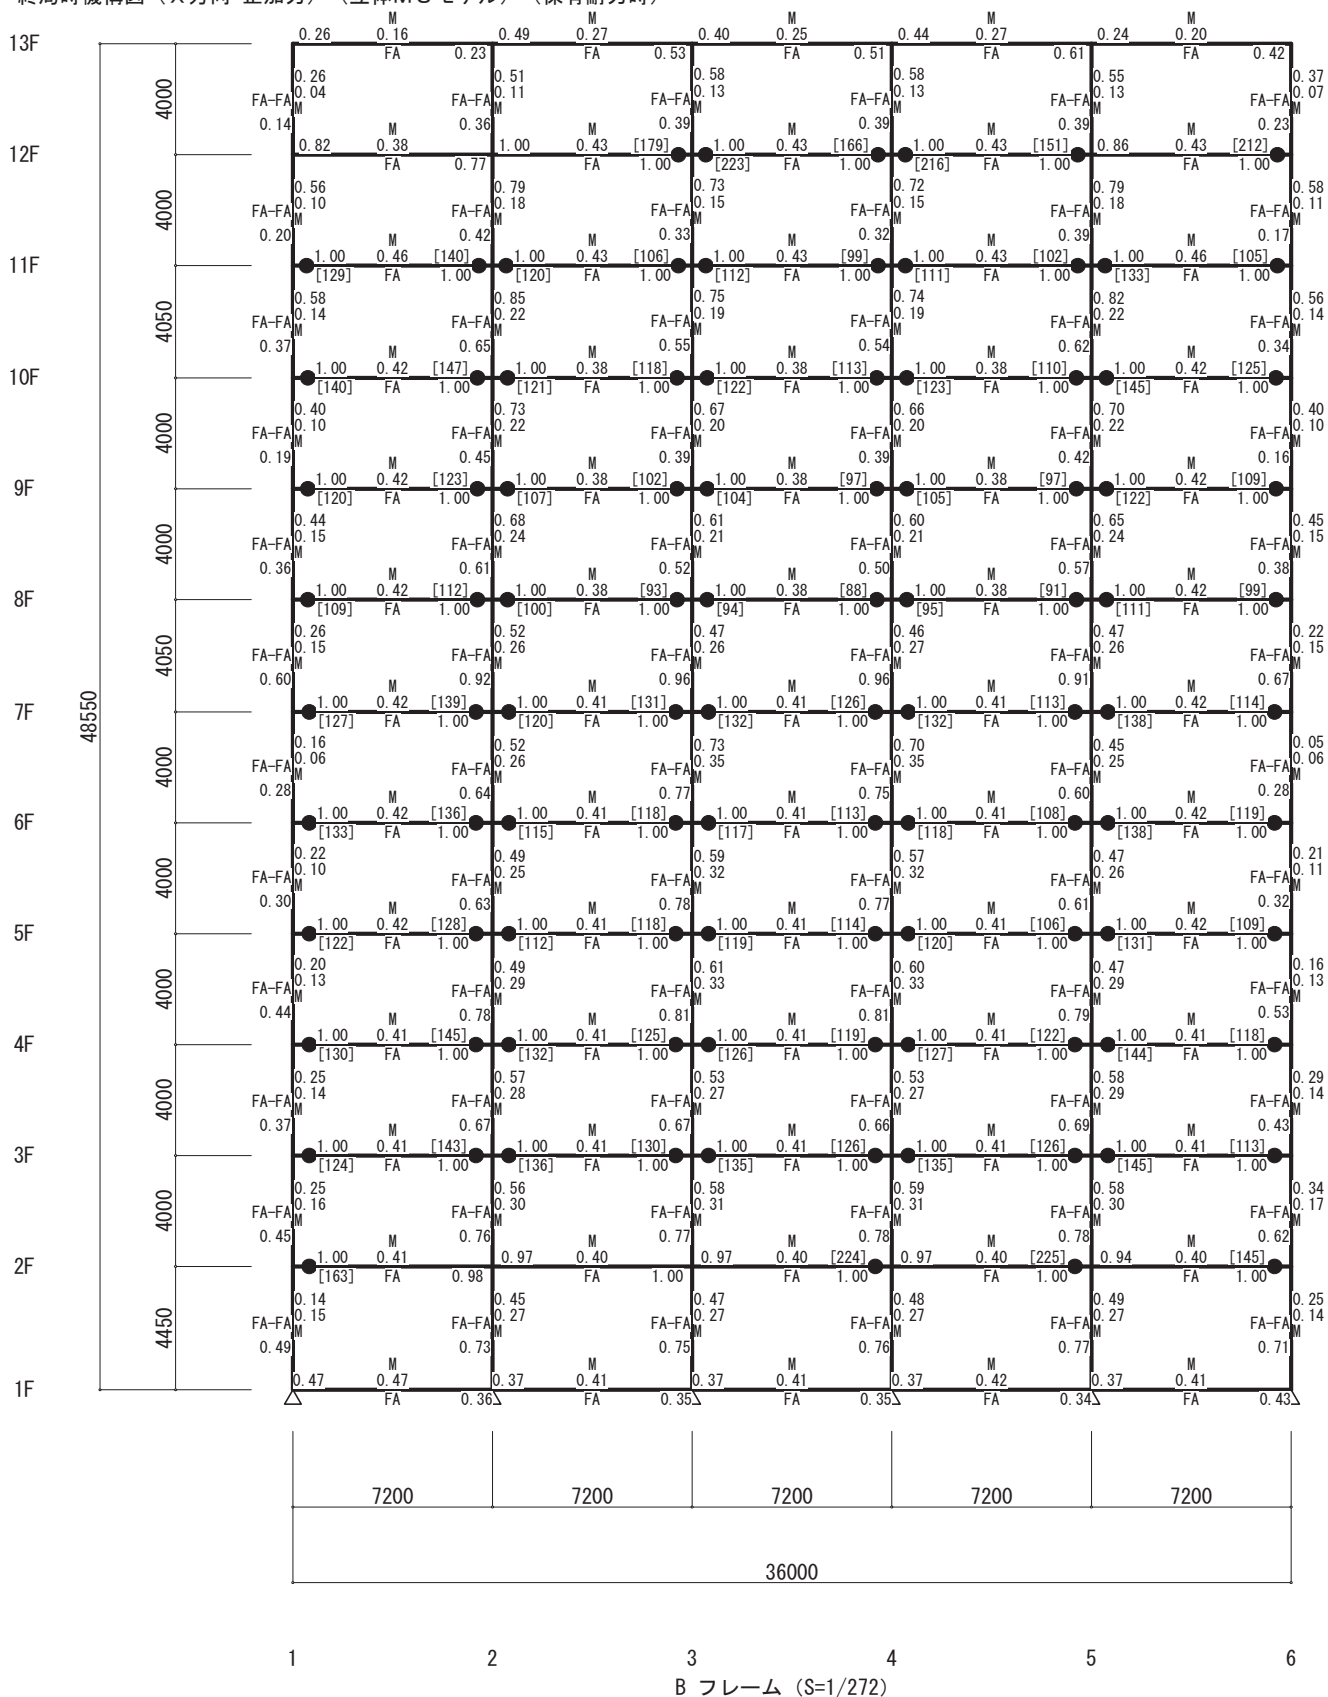


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

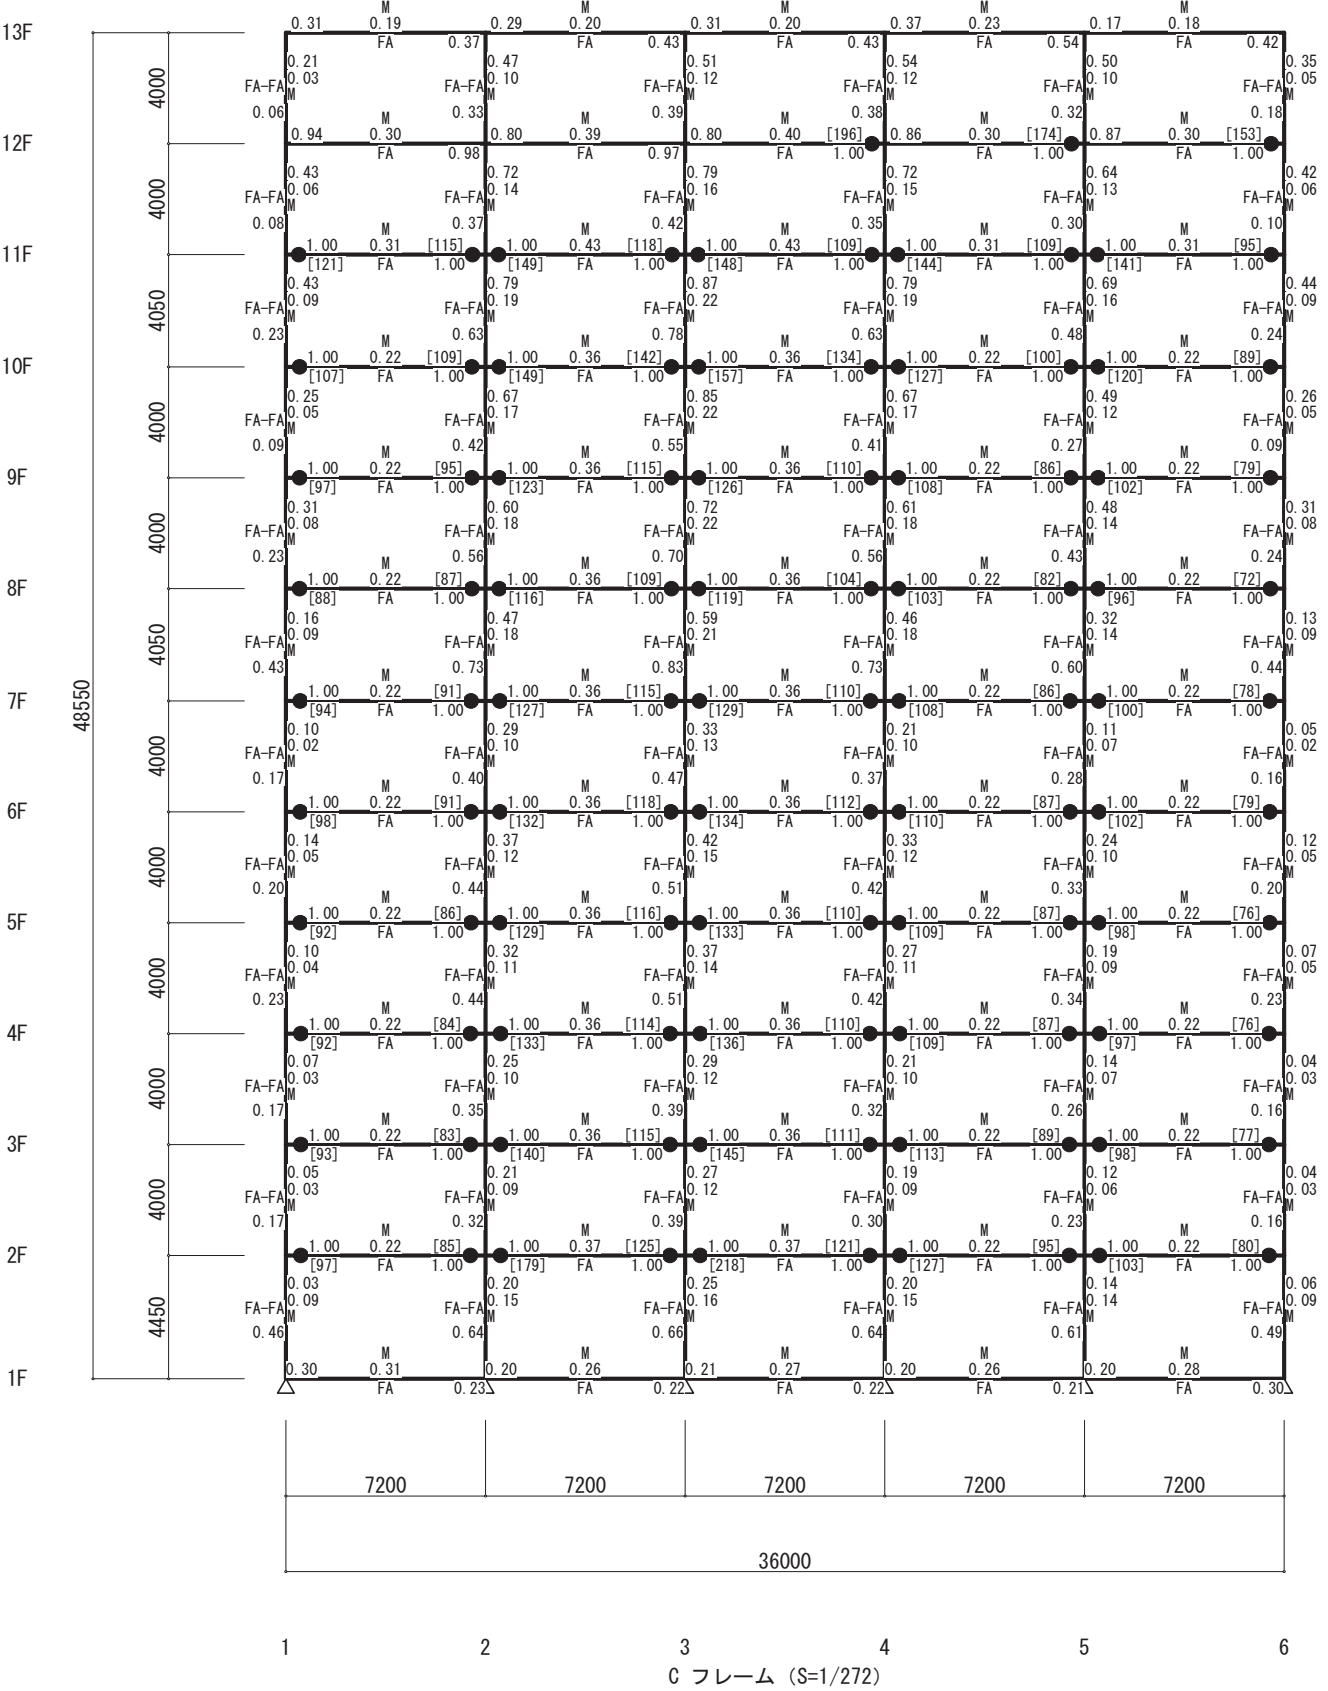


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

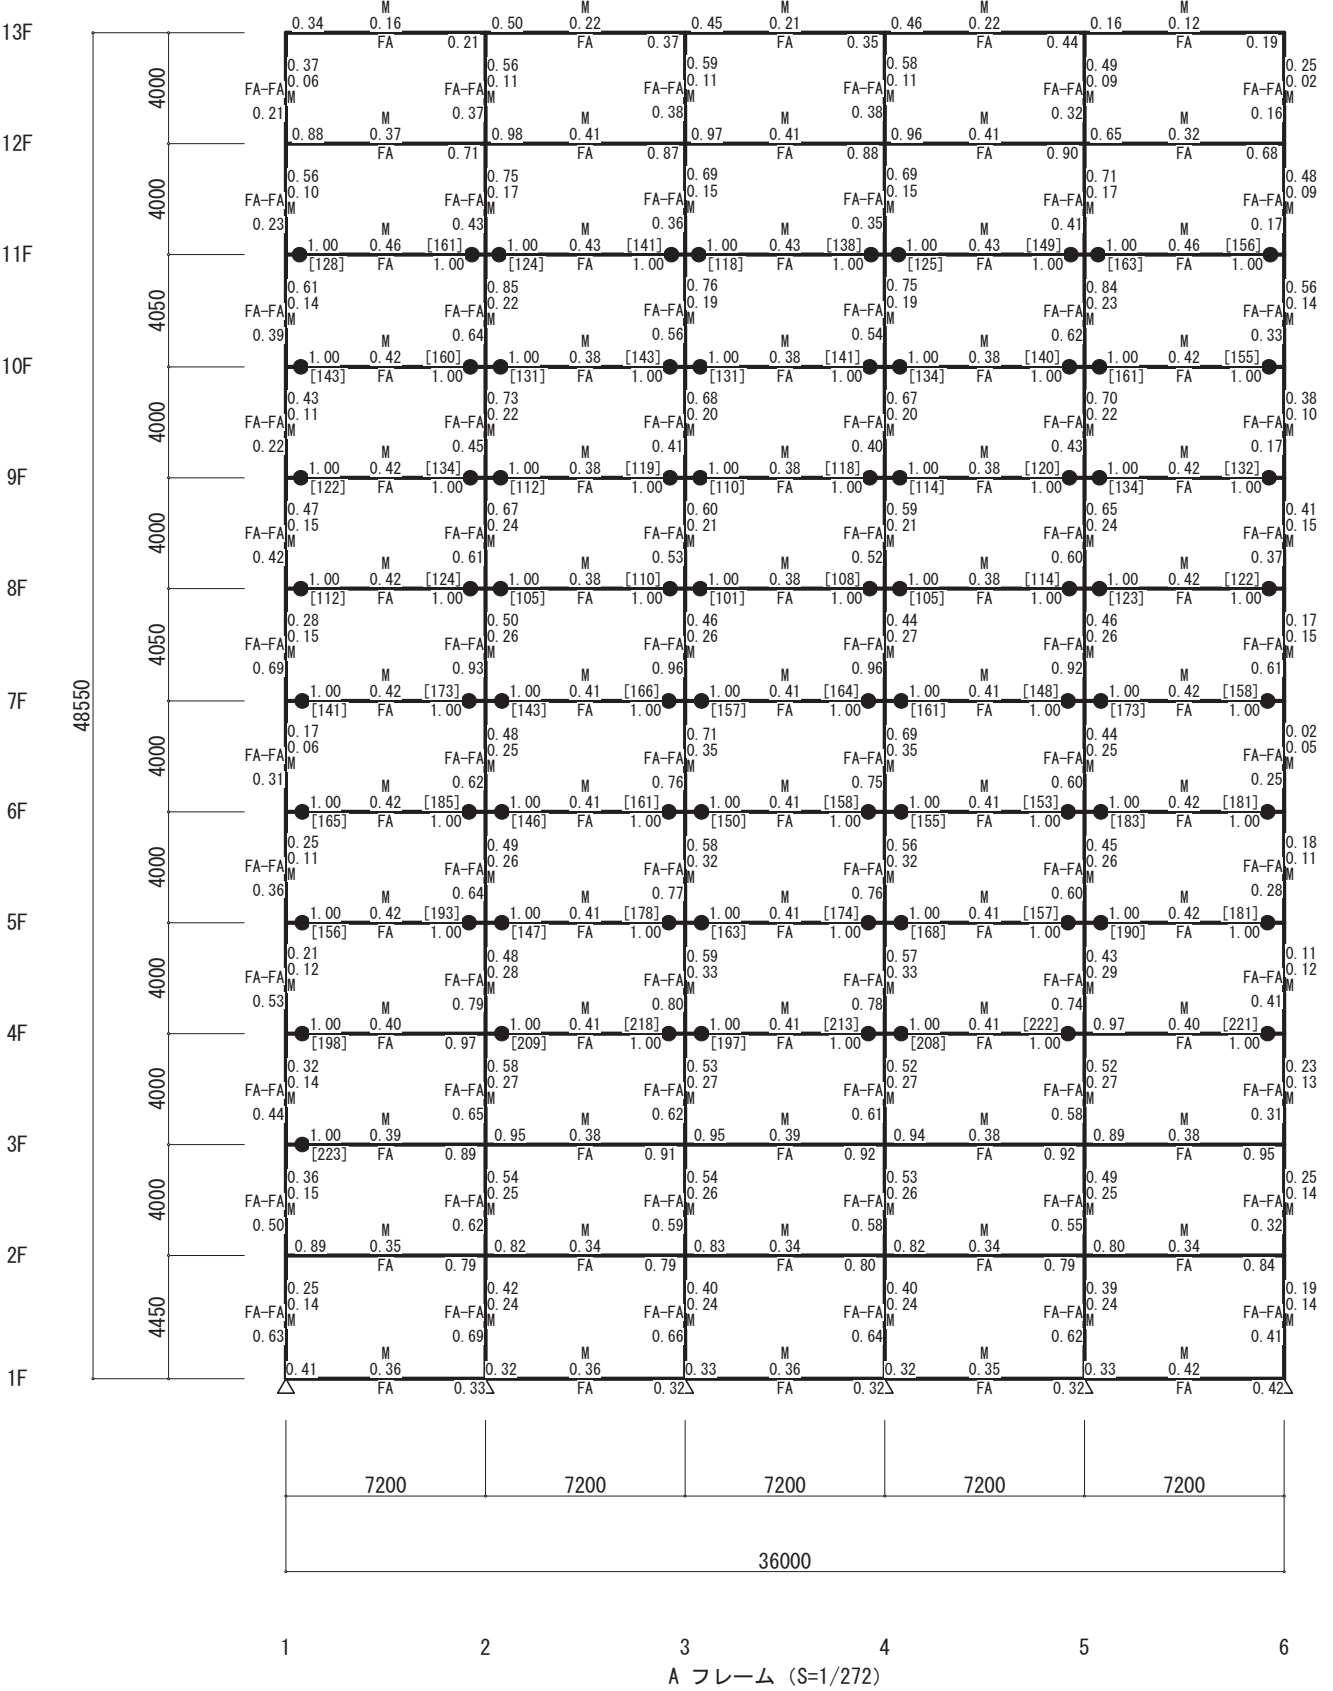


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

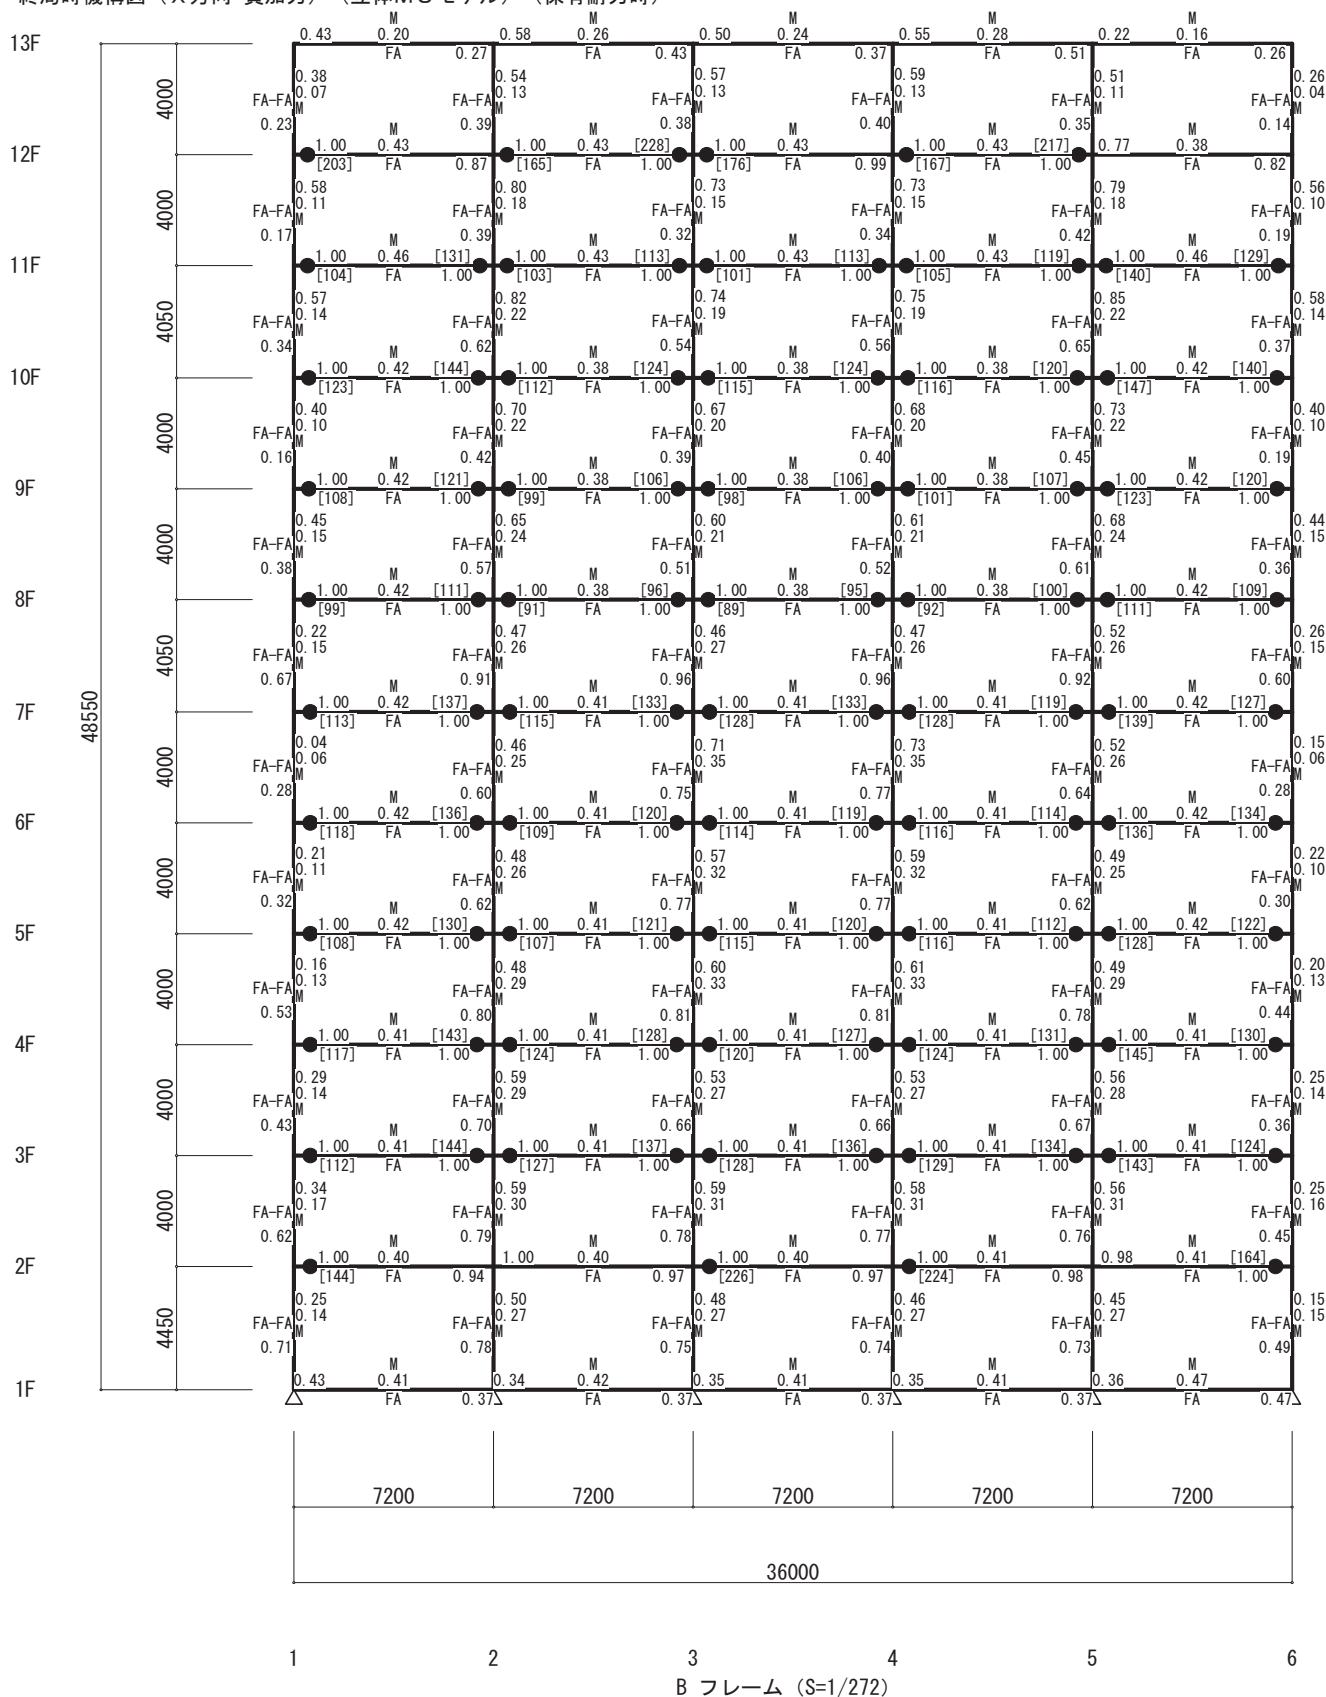


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

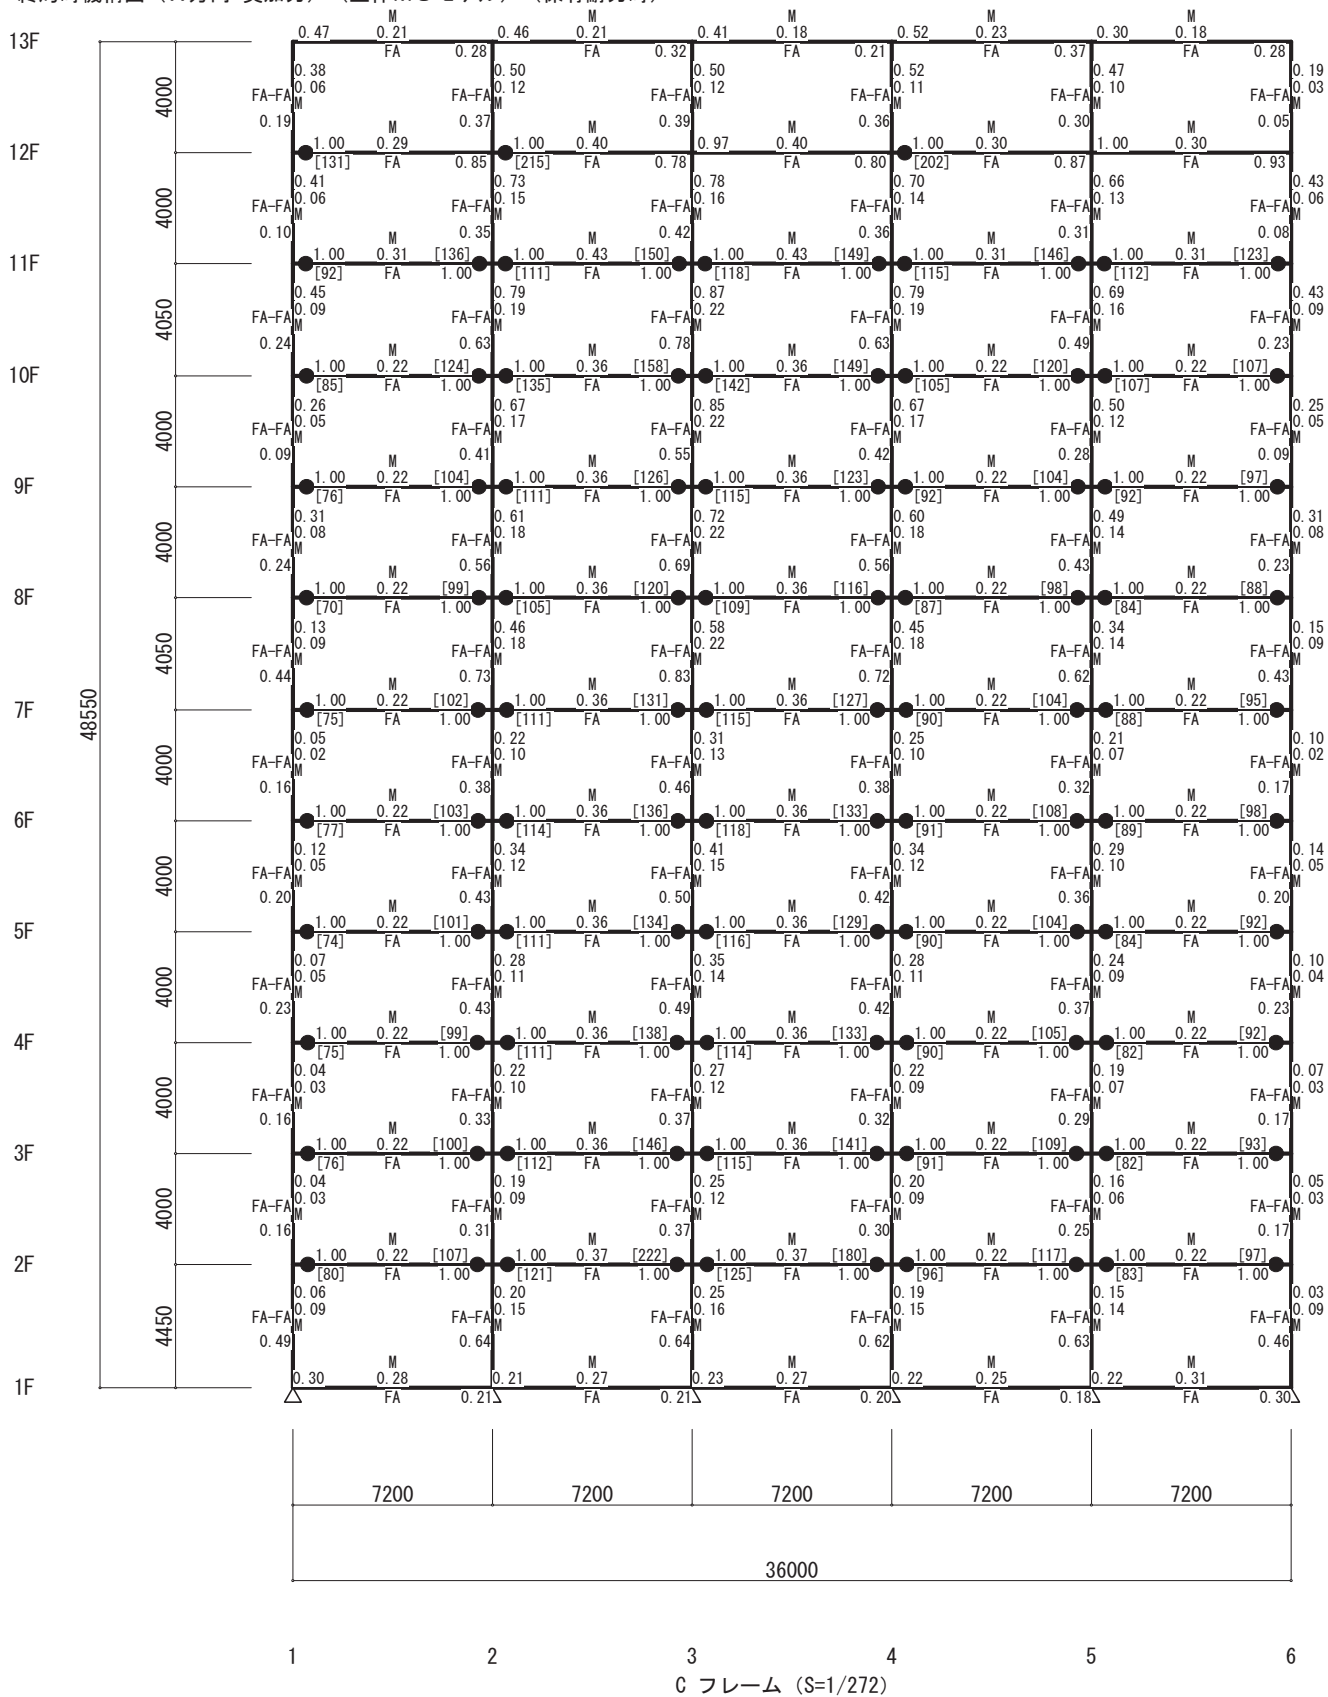


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

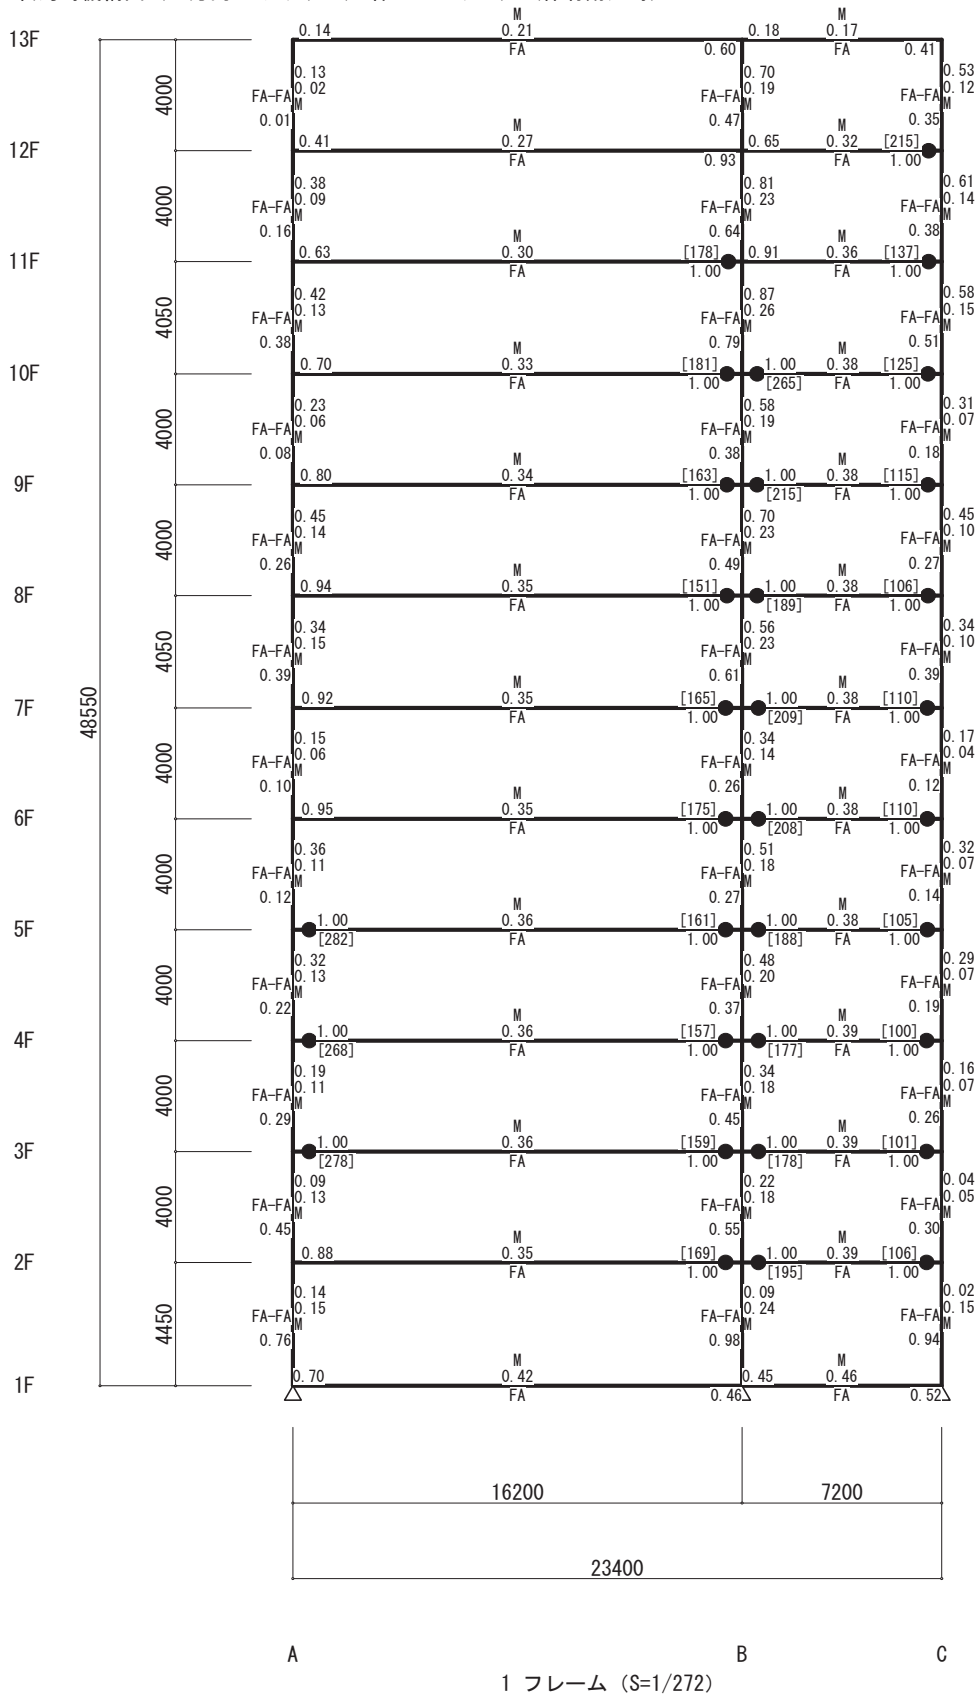


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

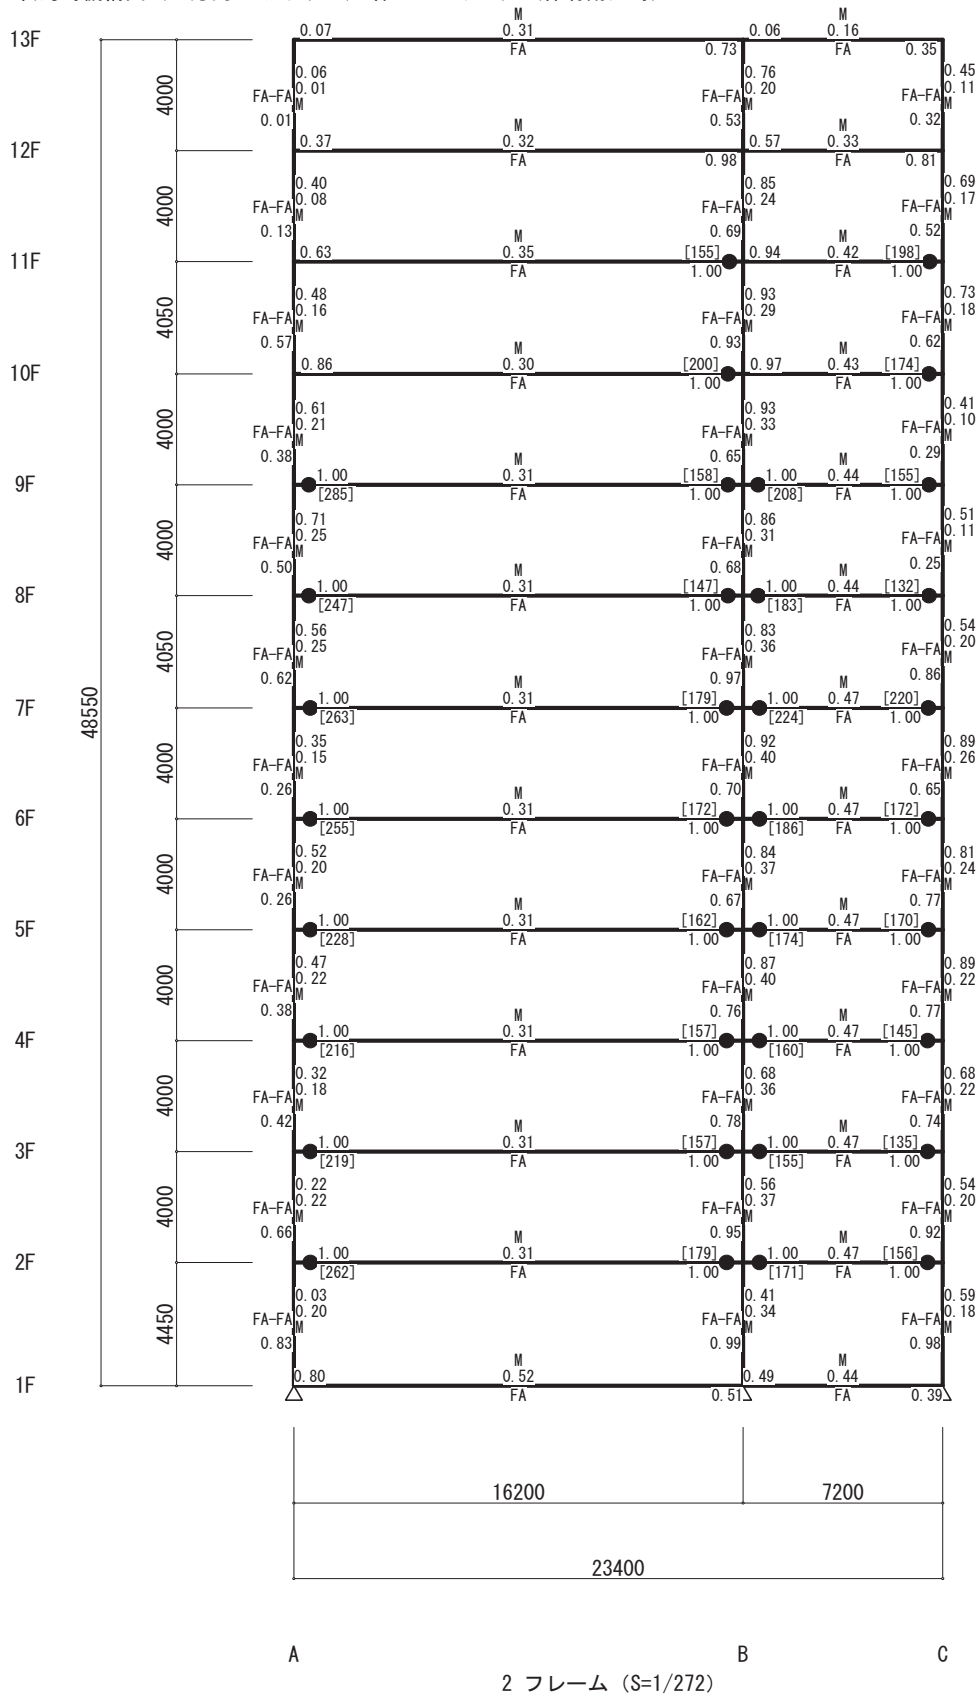


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

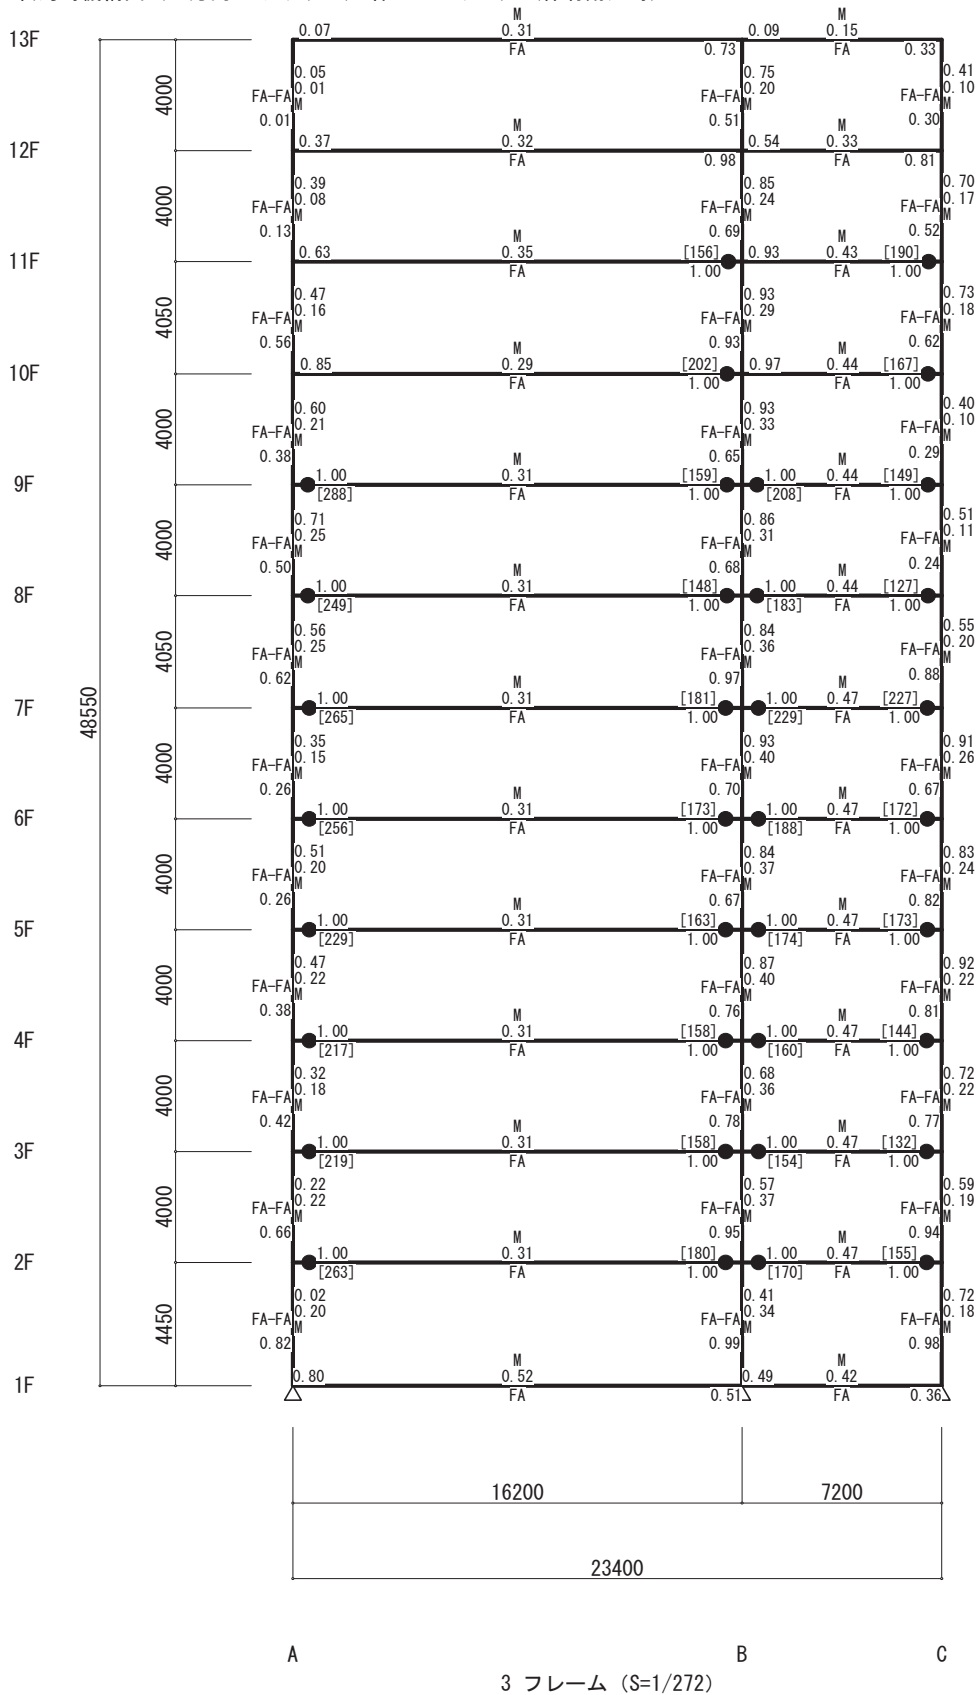


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

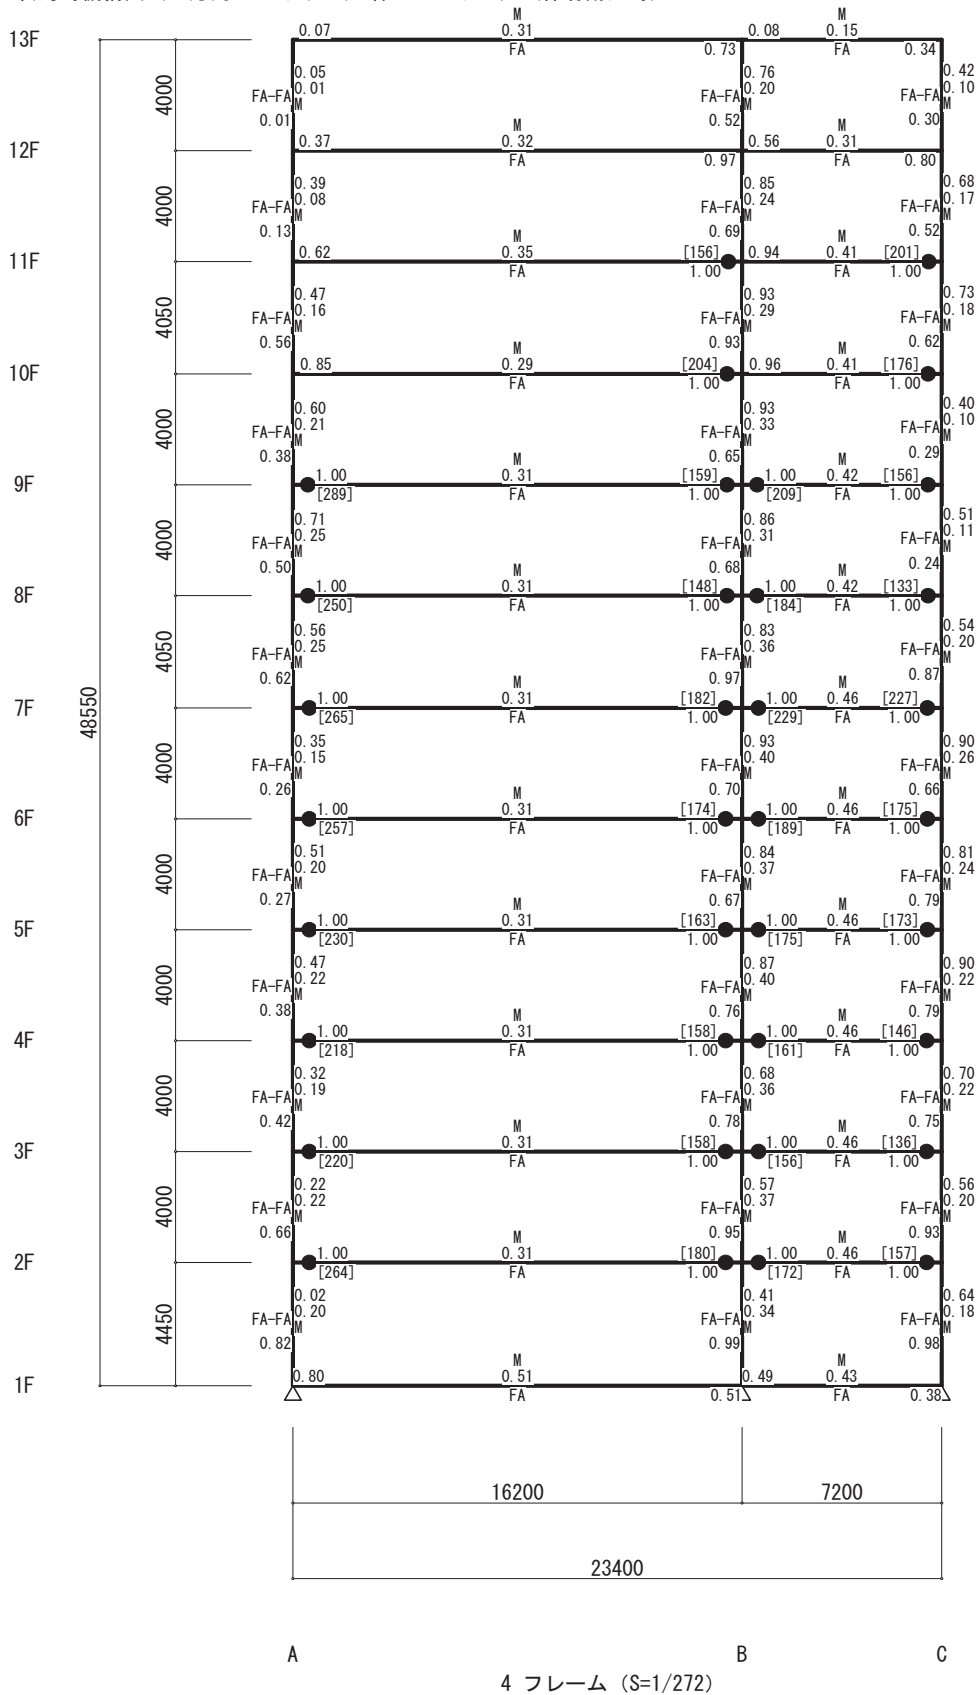


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

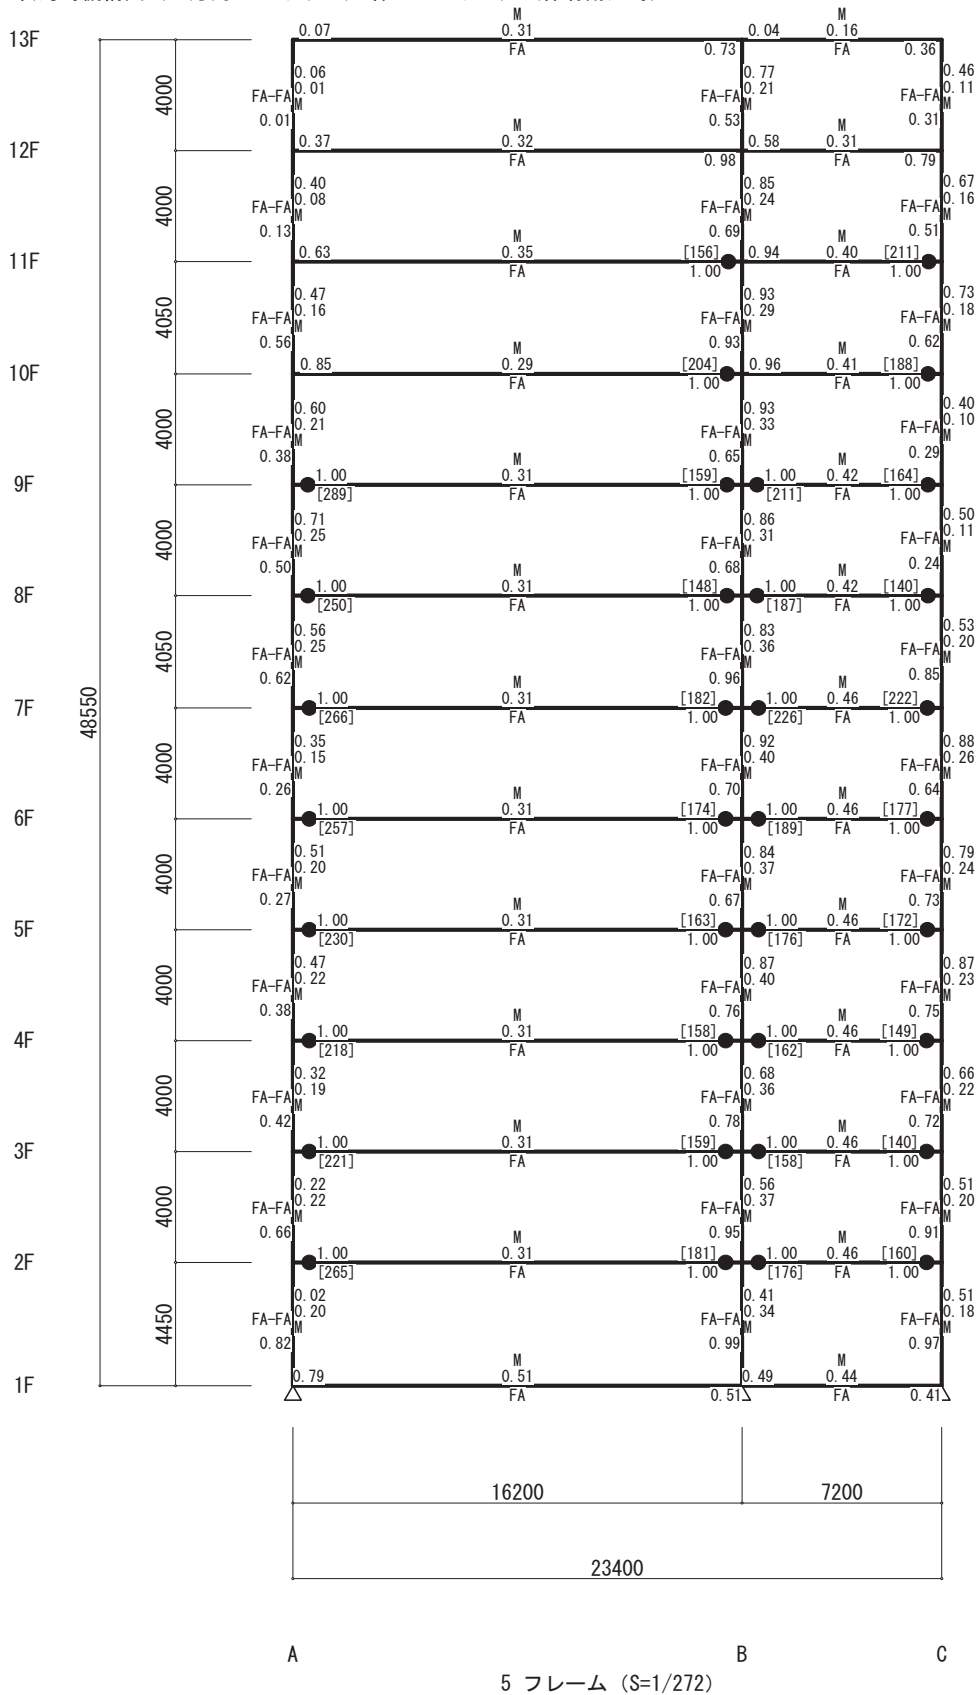


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

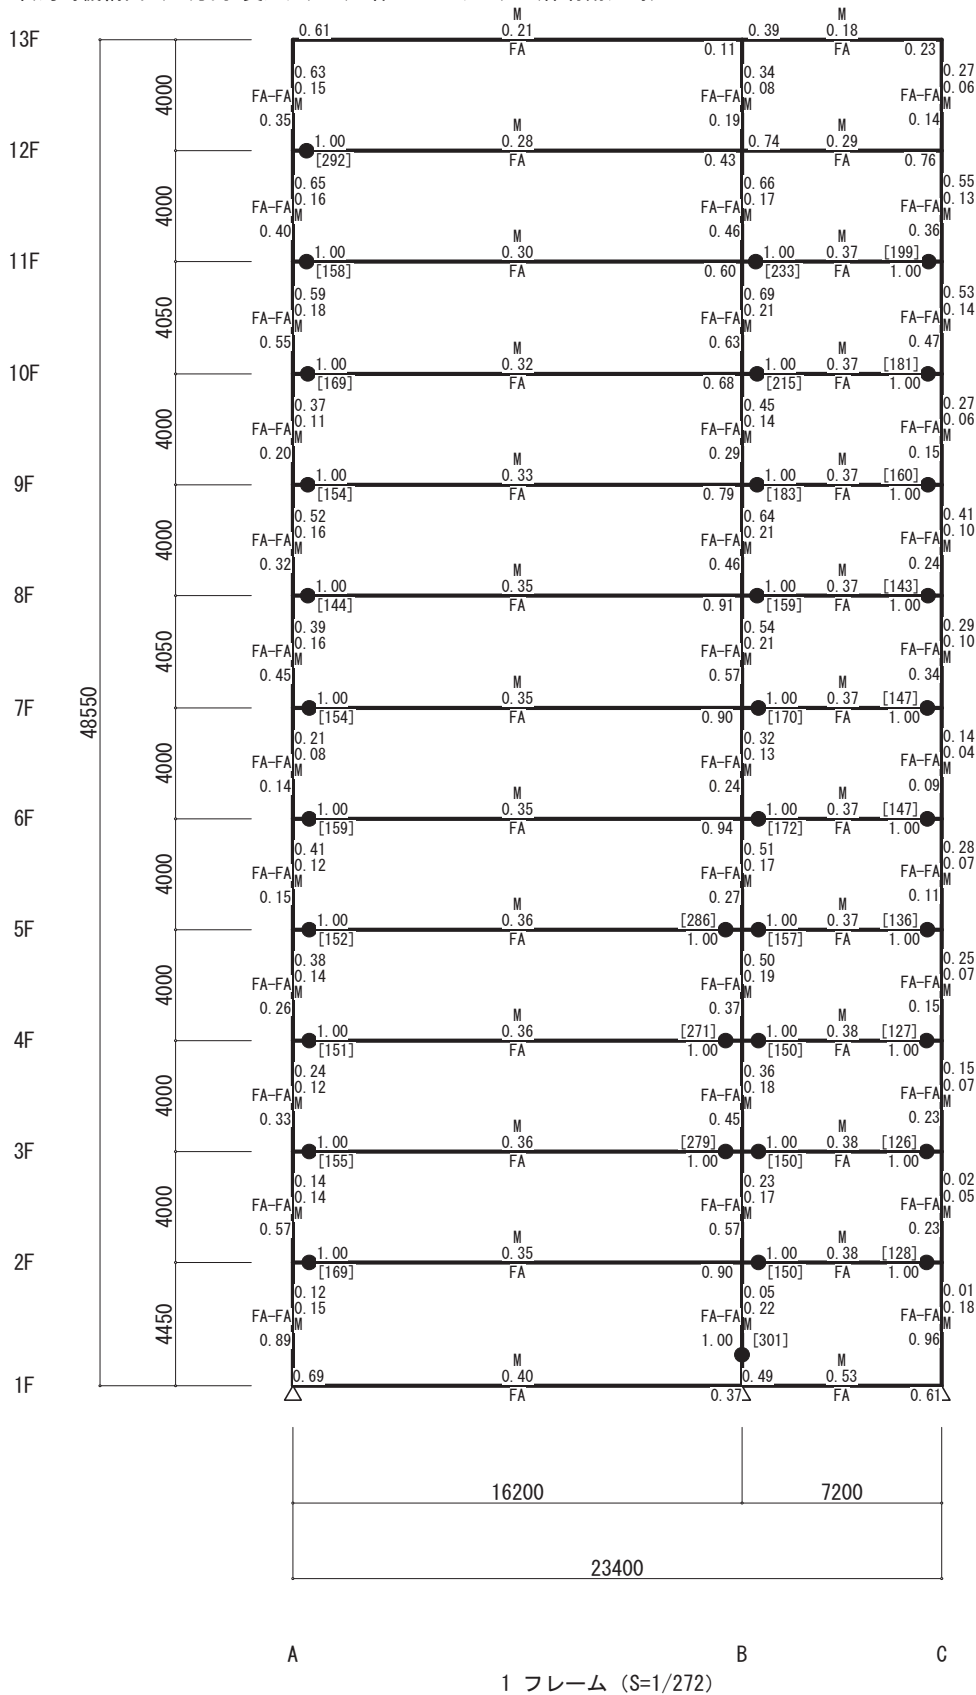


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

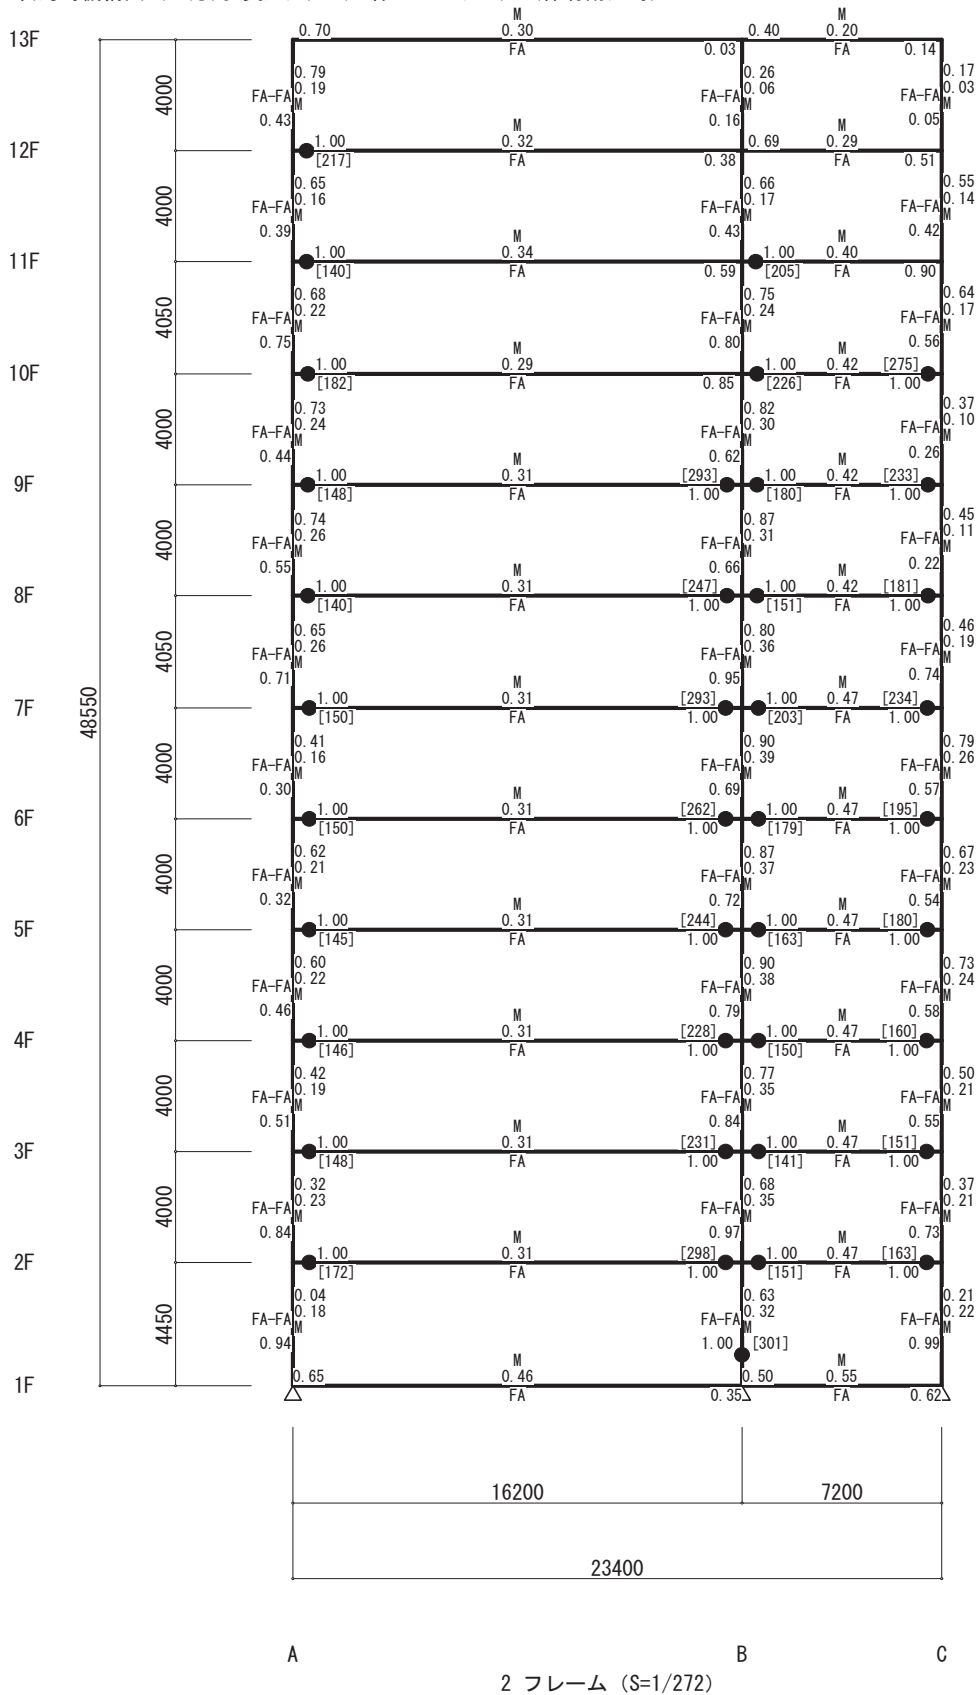


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

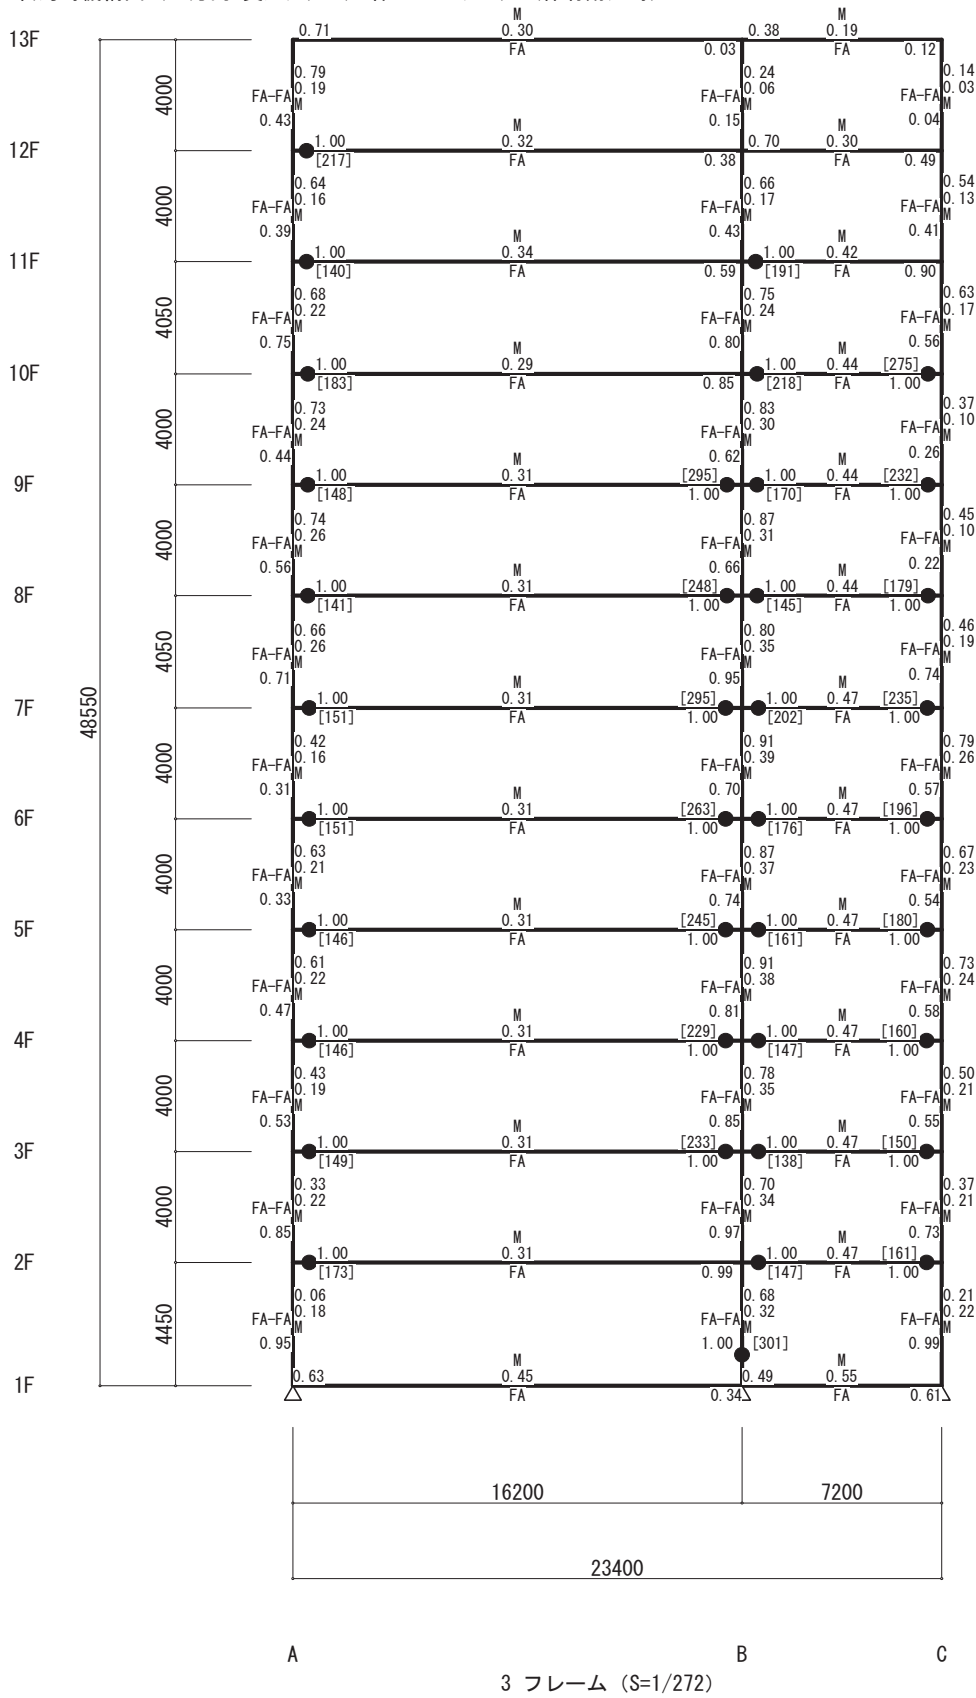


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

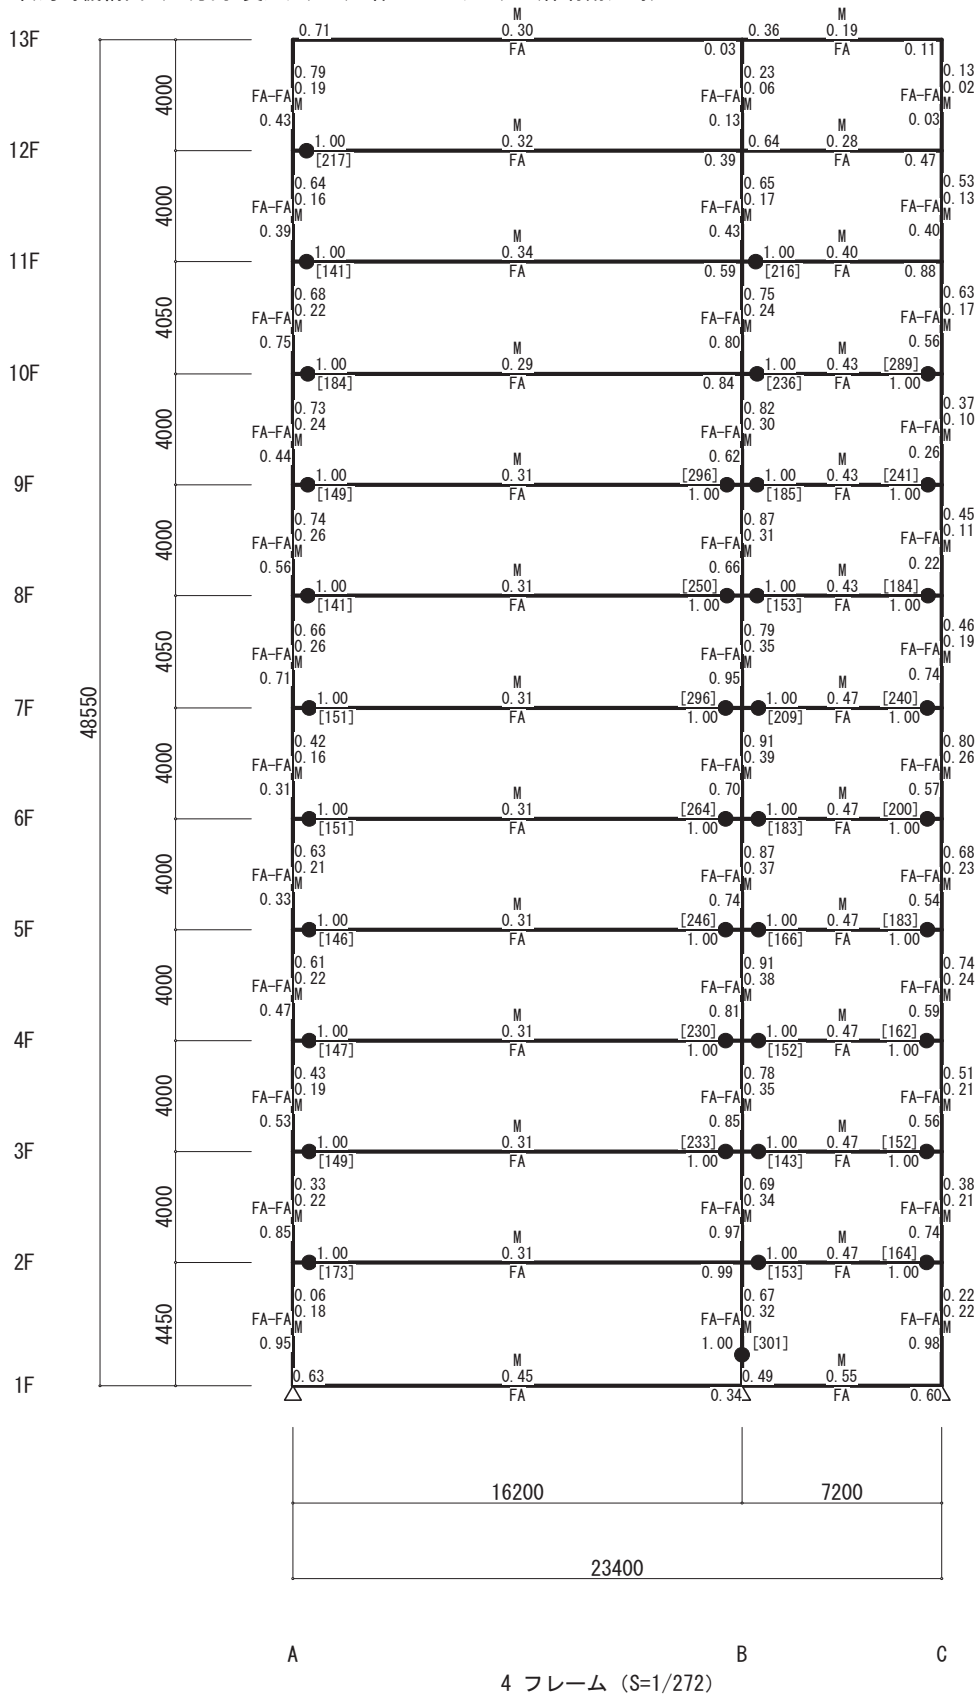

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

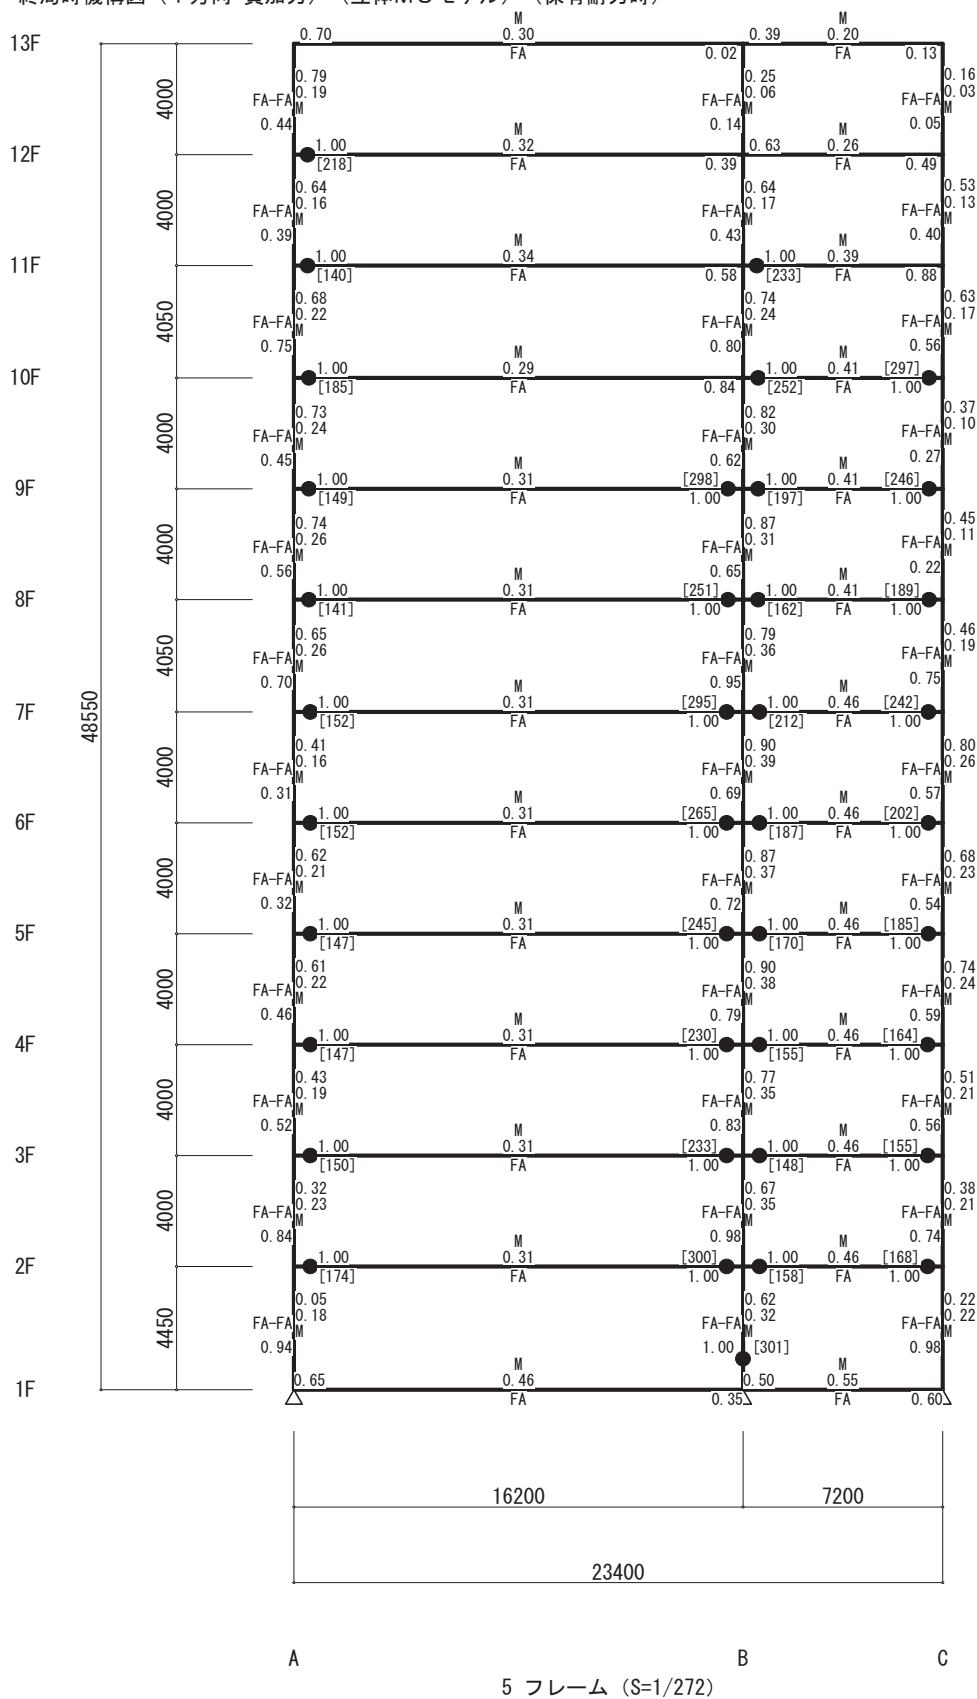

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

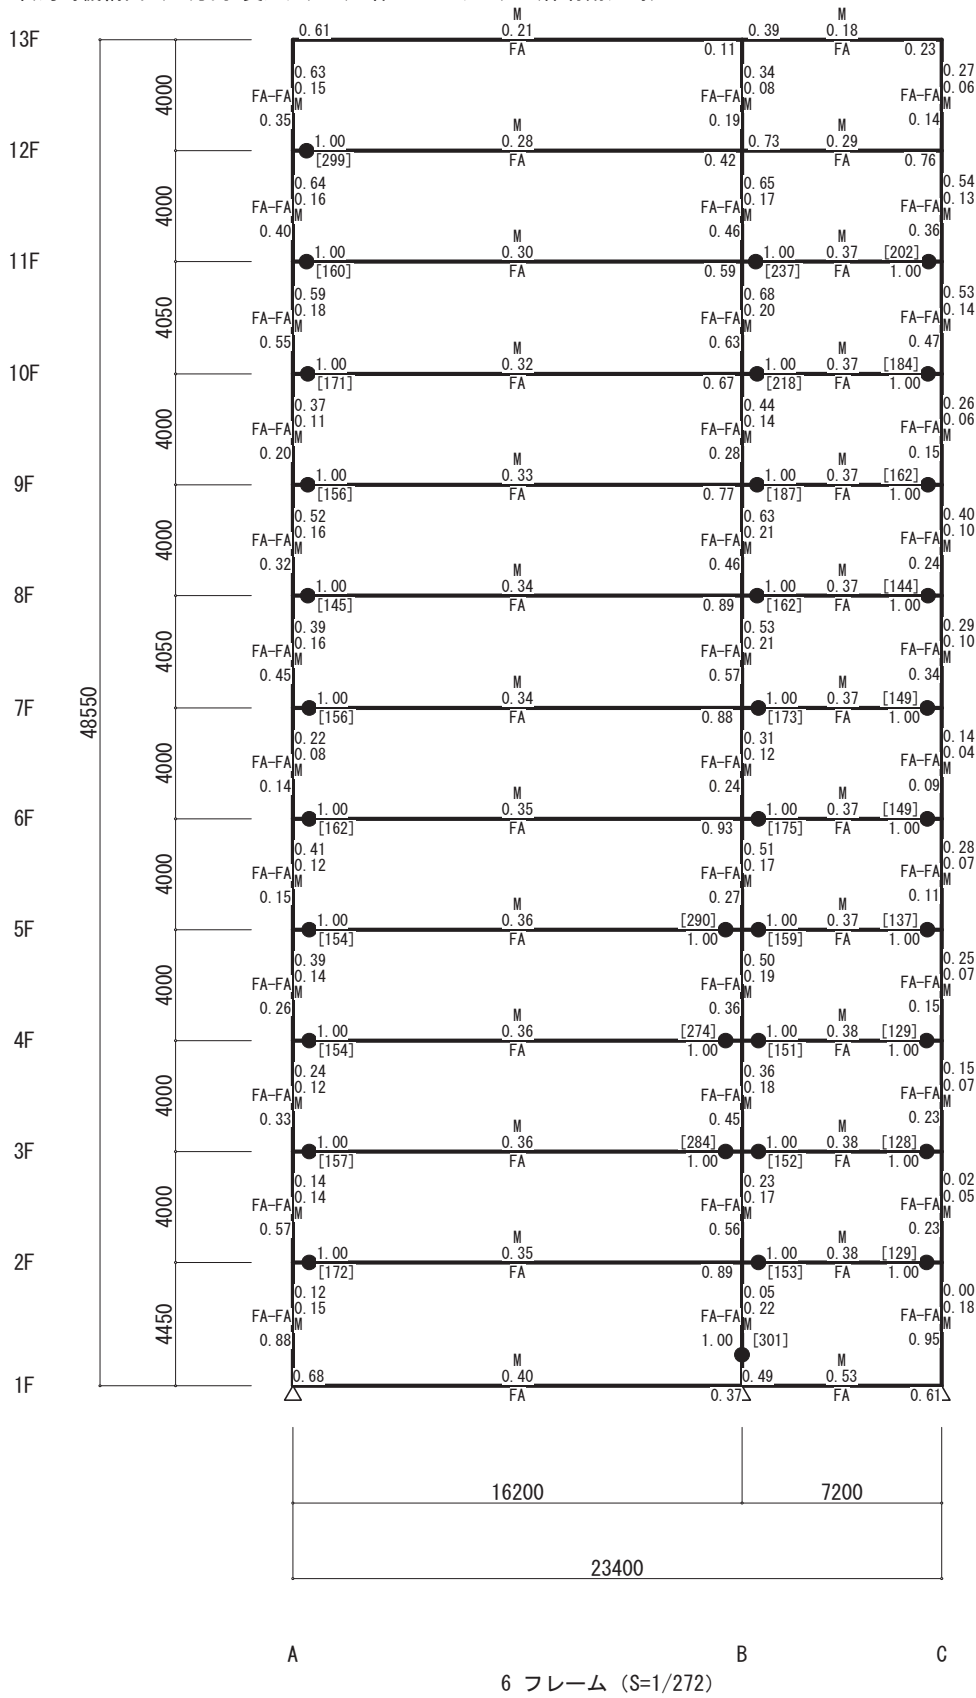

U-5必要保有水平力と判定

U-5. 1耐震性能パラメータと部材ランク

U-5. 1. 1部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①： Ho/D または②： $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
[*]：充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D ：（柱の内のり長さ／柱のせい）または（ $2 \cdot M/Q \cdot D$ ）
 σo ：最終ステップでの軸方向応力度
 Pt ：引張鉄筋比（%）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No ：RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
[*]：「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
（XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
 N/No ：崩壊メカニズム時の軸方向荷重／SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru ：コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
（SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$ ：筋違材の有効細長比（右上り）
 $\lambda e2$ ：筋違材の有効細長比（左上り）
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.039	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.038	----	----	----	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.041	----	----	----	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.038	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.039	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.036	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.029	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.024	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.025	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.024	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.029	----	----	----	----

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	----	----	----	----
	B	C	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

Y 方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.008	----	----	----	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.538	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.071	16.071	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード*	P1	P2	P3	P4	P5
1F	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.039	1.06	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.94	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.94	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.92	27.00
		5	6	FA	M	0.038	1.02	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.043	1.17	27.00
		2	3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		3	4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		4	5	FA	M	0.037	0.99	27.00
		5	6	FA	M	0.041	1.10	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.029	0.79	27.00
		2	3	FA	M	0.024	0.65	27.00
		3	4	FA	M	0.024	0.66	27.00
		4	5	FA	M	0.024	0.64	27.00
		5	6	FA	M	0.029	0.77	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.22	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.022	0.60	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.021	0.58	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.021	0.56	27.00
		B	C	FA	M	0.016	0.43	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.41	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.92	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.94	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.94	27.00
		5	6	FA	M	0.039	1.06	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.040	1.09	27.00
		2	3	FA	M	0.036	0.98	27.00
		3	4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		4	5	FA	M	0.037	1.01	27.00
		5	6	FA	M	0.043	1.16	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.029	0.78	27.00
		2	3	FA	M	0.024	0.65	27.00
		3	4	FA	M	0.025	0.66	27.00
		4	5	FA	M	0.024	0.64	27.00
		5	6	FA	M	0.029	0.78	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.41	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.021	0.56	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
2	1F	B	C	FA	M	0.016	0.43	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.021	0.58	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.022	0.60	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.22	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.038	1.01	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.10	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.044	1.18	27.00
		B	C	FA	M	0.039	1.05	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.044	1.18	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.02	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.044	1.18	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.04	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.044	1.18	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.08	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.038	1.01	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.10	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.033	0.90	27.00
		B	C	FA	M	0.046	1.25	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.037	1.00	27.00
		B	C	FA	M	0.048	1.31	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.048	1.29	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.048	1.28	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.037	1.00	27.00
		B	C	FA	M	0.048	1.30	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.033	0.90	27.00
		B	C	FA	M	0.046	1.25	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.21	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	13F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	4F	3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	3F	2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	13F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	13F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	13F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	6F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
3	13F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	13F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	13F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	13F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.54	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	7F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	12F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
1	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	2F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	4F	B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
5	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	10F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	12F	B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
5	12F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
A	12F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	9F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	5	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.07	16.07	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

$$\text{検定比1} = N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / [(1 - N/NE) \cdot M_{cr}] \leq 1.0$$

$$\text{検定比2} = M1/M_{pc} \leq 1.0$$

ここに、

N	: 圧縮軸力 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置応力)	(N)
N _{cr}	: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)	(N・mm)
NE	: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
M _{cr}	: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N・mm)
M _{pc}	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	(x10 ² mm ²)
I	: 断面 2 次モーメント	(x10 ⁴ mm ⁴)
Z _p	: 塑性断面係数	(x10 ³ mm ³)
σ _y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i _x , i _y	: 断面 2 次半径 (X 軸方向、Y 軸方向)	(x10 mm)
l _{kx} , l _{ky}	: 座屈長さ (X 軸方向、Y 軸方向)	(x10 mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	(x10 ³ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	(x10 ³ N)
MB, MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	(x10 ⁶ N・mm)
N _{crx} , N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X 軸方向、Y 軸方向)	(x10 ³ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10 ⁶ N・mm)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10 ⁶ N・mm)

X 方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Z _p σ _y	i _x i _y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	159.7 81300.9	-161.1 559.3	14609.7 14108.7	0.98	2351.6 230615.0	0.246 0.002	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	468.5 87945.1	633.4 1182.7	14746.4 14290.9	0.94	2349.1 230365.2	0.510 0.005	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	581.2 85642.7	375.8 1273.6	14700.8 14290.9	0.95	2347.5 230212.8	0.557 0.006	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	513.8 85642.7	376.8 1261.9	14700.8 14290.9	0.95	2348.5 230307.8	0.549 0.005	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	548.7 87945.1	649.9 1306.0	14746.4 14290.9	0.94	2348.0 230260.1	0.564 0.006	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	574.0 81300.9	-85.5 814.5	14609.7 14108.7	0.96	2347.6 230223.6	0.376 0.004	OK
11F	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	1112.6 87945.1	530.5 2247.7	14746.4 13926.5	0.93	2335.7 229053.6	0.981 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1075.1 83429.5	228.2 2086.7	14655.3 13926.5	0.94	2336.8 229159.3	0.919 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1019.8 83429.5	236.8 2085.9	14655.3 13926.5	0.94	2338.3 229308.5	0.916 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	906.0 87945.1	541.8 2219.7	14746.4 13926.5	0.94	2341.2 229590.8	0.958 0.010	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	1531.7 75382.2	-225.3 1821.5	14473.1 13562.1	0.94	2321.1 227626.6	0.854 0.008	OK
10F	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	1746.3 83541.1	1067.2 2203.5	14657.6 14058.1	0.89	2311.9 226720.6	0.978 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	1562.3 81382.2	890.5 2117.3	14611.5 14058.1	0.90	2319.9 227504.6	0.939 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	1523.2 81382.2	890.1 2108.8	14611.5 14058.1	0.90	2321.5 227660.0	0.933 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	1265.5 83541.1	1069.2 2193.9	14657.6 14058.1	0.91	2330.9 228585.3	0.950 0.010	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	2497.4 63727.7	441.3 1803.9	14150.3 13320.1	0.88	2270.0 222615.6	0.887 0.008	OK
9F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	2338.5 155038.0	1349.1 2840.5	19232.5 18772.3	0.91	3626.0 355587.8	0.834 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	2066.3 147466.1	1203.3 2666.1	19140.4 18772.3	0.91	3641.6 357118.5	0.779 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	2056.3 147466.1	1202.8 2667.4	19140.4 18772.3	0.91	3642.1 357171.3	0.779 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	1709.8 155038.0	1351.4 2838.7	19232.5 18772.3	0.92	3659.1 358837.7	0.807 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	3634.1 102783.2	403.7 1678.4	18404.2 17299.9	0.88	3525.2 345706.9	0.626 0.005	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2925.8 143886.5	2152.7 2420.6	19094.4 18588.3	0.87	3585.7 351640.0	0.736 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2572.6 140435.6	1877.0 2226.7	19048.4 18588.3	0.88	3611.0 354119.3	0.675 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2597.8 140435.6	1880.2 2226.8	19048.4 18588.3	0.87	3609.3 353953.4	0.676 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2167.7 143886.5	2144.0 2418.7	19094.4 18588.3	0.88	3636.0 356570.6	0.704 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	4777.3 94794.5	1323.0 1640.0	18220.2 16931.8	0.80	3400.0 333427.5	0.655 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	3502.9 143847.4	3395.1 1538.0	19093.9 18348.5	0.89	3537.4 346902.4	1.025 0.010	NG
7F	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	3074.3 151233.6	3472.2 1442.2	19187.1 18348.5	0.90	3574.1 350501.8	1.029 0.010	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	3140.2 151233.6	3457.8 1440.4	19187.1 18348.5	0.90	3568.8 349979.0	1.029 0.010	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	2633.1 143847.4	3429.5 1543.1	19093.9 18348.5	0.90	3606.9 353717.1	0.996 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	5929.4 85550.2	2547.0 606.9	17975.8 16485.0	0.84	3239.4 317676.7	0.979 0.008	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	3457.4 254855.0	3546.4 2048.0	23461.3 22520.9	0.91	5188.0 508771.9	0.765 0.007	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	3582.9 289544.0	4281.2 3398.4	23461.3 22520.9	0.90	5176.6 507650.4	0.890 0.008	OK
6F	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	3704.6 289544.0	4277.1 3412.9	23461.3 22520.9	0.90	5165.1 506524.7	0.893 0.008	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	3744.8 254855.0	3528.5 2018.9	23461.3 22520.9	0.90	5161.2 506145.0	0.773 0.007	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	7117.6 114103.3	1730.8 -427.0	21964.7 20481.8	0.91	4687.1 459647.3	0.661 0.004	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	3399.2 236952.9	3826.5 1769.6	23461.3 22335.5	0.91	5193.2 509277.7	0.815 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4090.9 274865.3	4521.5 2327.8	23461.3 22335.5	0.91	5126.1 502702.5	0.963 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4279.8 274865.3	4508.7 2332.0	23461.3 22335.5	0.91	5105.7 500695.4	0.968 0.009	OK
5F	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	4876.5 236952.9	3846.3 1789.4	23461.3 22335.5	0.89	5035.0 493761.7	0.876 0.008	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	8318.3 114103.3	2156.8 491.2	21964.7 20111.0	0.83	4447.2 436124.9	0.777 0.005	OK
4F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	3336.6 254855.0	4768.9 1395.0	23461.3 22335.5	0.93	5198.6 509813.0	0.987 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4594.0 274865.3	4759.2 2180.1	23461.3 22335.5	0.91	5069.6 497156.8	1.026 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4850.0 274865.3	4718.5 2197.7	23461.3 22335.5	0.90	5038.3 494089.2	1.029 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	6003.7 254855.0	4497.5 1414.3	23461.3 22335.5	0.90	4876.2 478196.1	1.044 0.009	NG
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	9518.8 140638.4	3179.1 -133.8	22520.9 20111.0	0.88	4170.1 408947.4	1.032 0.008	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	3763.6 295399.8	4687.0 2054.1	26394.2 25067.8	0.92	5784.1 567224.6	0.884 0.008	OK
3F	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5092.9 295399.8	4632.6 1984.0	26394.2 25067.8	0.91	5650.1 554086.7	0.922 0.008	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5418.5 295399.8	4628.3 2022.1	26394.2 25067.8	0.90	5611.2 550268.4	0.932 0.008	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	6642.2 295399.8	4605.7 2326.5	26394.2 25067.8	0.89	5443.2 533799.7	0.968 0.009	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	11216.8 195836.6	3014.8 294.7	25910.5 22118.5	0.87	4513.6 442636.2	0.974 0.007	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	4189.0 295399.8	4862.5 2035.2	26394.2 25067.8	0.92	5745.6 563449.4	0.927 0.009	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5589.1 295399.8	4825.2 2101.0	26394.2 25067.8	0.90	5589.8 548172.3	0.969 0.009	OK
2F	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5984.1 295399.8	4790.9 2105.8	26394.2 25067.8	0.90	5537.8 543071.7	0.977 0.009	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	7276.7 295399.8	4694.8 2107.5	26394.2 25067.8	0.89	5342.7 523944.1	1.008 0.009	NG
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	12912.7 195836.6	3124.0 369.0	25910.5 22118.5	0.86	4048.0 396973.2	1.066 0.008	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	4651.8 251255.0	4538.6 1913.2	26394.2 25570.8	0.90	5699.0 558883.3	0.884 0.008	OK
	1F											

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	6097.0 251255.0	4457.3 1953.5	26394.2 25570.8	0.89	5522.3 541549.1	0.921 0.008	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	6536.3 251255.0	4435.8 1989.4	26394.2 25570.8	0.88	5459.1 535356.7	0.932 0.008	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	7872.5 251255.0	4366.9 2092.0	26394.2 25570.8	0.87	5240.1 513873.7	0.967 0.008	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	14590.3 206129.5	2869.7 291.8	26039.5 24867.7	0.85	3545.1 347652.4	1.030 0.008	NG

X方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	326.4 83429.5	-179.5 676.9	14655.3 14609.7	0.98	2350.6 230510.6	0.305 0.003	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	732.5 87945.1	639.3 1348.3	14746.4 14700.8	0.93	2344.9 229956.8	0.589 0.006	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	832.5 87945.1	360.7 1417.9	14746.4 14700.8	0.94	2342.9 229755.3	0.628 0.006	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	755.0 87945.1	358.4 1433.9	14746.4 14700.8	0.94	2344.5 229913.7	0.631 0.006	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	773.2 87945.1	617.5 1491.1	14746.4 14655.3	0.93	2344.1 229877.9	0.650 0.006	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	688.8 83429.5	-107.1 961.0	14655.3 14609.7	0.96	2345.7 230036.8	0.442 0.004	OK
11F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	271.8 79252.9	-261.5 1901.7	14564.2 14473.1	0.97	2351.0 230552.7	0.810 0.008	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1469.8 87945.1	561.1 2225.2	14746.4 14609.7	0.92	2323.6 227865.7	0.985 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1443.4 87945.1	229.8 2090.0	14746.4 14655.3	0.93	2324.6 227964.9	0.938 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1353.3 87945.1	219.4 2091.8	14746.4 14655.3	0.93	2327.9 228289.2	0.934 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 555	1171.6 87945.1	507.3 2240.0	14746.4 14564.2	0.93	2333.9 228880.1	0.977 0.010	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	1646.0 79252.9	-251.1 1833.7	14564.2 14473.1	0.94	2316.4 227158.9	0.860 0.008	OK
10F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	218.4 70026.7	448.5 1805.5	14334.8 14242.6	0.97	2351.3 230586.4	0.759 0.008	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	2231.9 85787.1	1095.5 2172.5	14703.8 14611.5	0.88	2286.5 224233.0	0.986 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	2078.5 85787.1	910.4 2113.9	14703.8 14611.5	0.89	2295.2 225084.1	0.961 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1978.3 85787.1	910.4 2124.3	14703.8 14611.5	0.89	2300.6 225607.8	0.960 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 555	1599.5 85787.1	1086.3 2224.1	14703.8 14565.4	0.90	2318.4 227353.3	0.975 0.010	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	2626.8 70026.7	465.8 1825.6	14334.8 14242.6	0.88	2261.3 221761.7	0.893 0.008	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	0.0 111825.9	367.9 1642.1	18588.3 18496.3	1.00	3697.2 362570.6	0.444 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2946.8 163208.5	1325.9 2817.4	19324.5 19186.5	0.90	3584.1 351482.3	0.853 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2699.7 159044.6	1178.5 2649.0	19278.5 19232.5	0.91	3602.3 353264.0	0.801 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2581.7 159044.6	1179.4 2647.9	19278.5 19232.5	0.91	3610.4 354059.8	0.795 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2033.7 163208.5	1328.9 2821.0	19324.5 19140.4	0.92	3643.3 357289.3	0.815 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	3758.1 111825.9	378.0 1654.7	18588.3 18496.3	0.89	3513.3 344536.4	0.614 0.005	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	3659.8 151181.0	2112.4 2449.9	19186.5 19048.4	0.86	3522.8 345467.1	0.773 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	3312.0 147466.1	1824.2 2258.2	19140.4 19094.4	0.86	3554.4 348563.8	0.714 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3177.5 147466.1	1819.5 2258.0	19140.4 19048.4	0.87	3565.7 349678.2	0.708 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2457.1 151181.0	2077.9 2449.4	19186.5 19048.4	0.88	3618.6 354861.6	0.723 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	4890.3 102783.2	1268.7 1673.4	18404.2 18220.2	0.81	3385.8 332032.5	0.653 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4380.1 155141.8	3260.5 1588.5	19233.7 19187.1	0.88	3447.4 338072.4	1.022 0.010	NG
7F	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3932.6 155141.8	3391.8 1499.7	19233.7 19187.1	0.89	3495.8 342822.8	1.038 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3784.4 155141.8	3414.2 1502.3	19233.7 19187.1	0.89	3510.7 344283.0	1.037 0.010	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2891.4 155141.8	3410.5 1608.2	19233.7 19140.5	0.90	3588.3 351894.9	0.997 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	6040.2 92468.4	2476.6 665.1	18162.2 17975.8	0.84	3222.1 315983.0	0.937 0.008	OK
6F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4379.9 267941.0	3548.5 2171.9	23461.3 23461.3	0.90	5094.5 499595.4	0.792 0.007	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4517.9 289544.0	4252.2 3473.9	23461.3 23461.3	0.89	5078.6 498037.3	0.909 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4431.0 289544.0	4255.0 3451.7	23461.3 23461.3	0.89	5088.6 499024.8	0.907 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	3989.0 267941.0	3523.7 2031.2	23461.3 23461.3	0.90	5136.8 503747.3	0.775 0.007	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	7223.2 130848.4	1734.9 -361.0	22335.5 22150.1	0.91	4667.5 457725.1	0.638 0.004	OK
5F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	4334.8 254855.0	3780.7 1760.4	23461.3 23461.3	0.90	5099.5 500094.4	0.836 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5079.0 289544.0	4448.4 2358.0	23461.3 23461.3	0.90	5008.9 491203.3	0.978 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5085.6 289544.0	4445.9 2358.2	23461.3 23461.3	0.90	5008.0 491118.2	0.978 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 583	5117.2 254855.0	3816.0 1797.1	23461.3 23461.3	0.90	5003.8 490708.5	0.871 0.008	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	8423.7 114103.3	2114.9 483.6	21964.7 21964.7	0.83	4424.4 433884.0	0.740 0.005	OK
4F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	4309.7 267941.0	4651.4 1457.2	23461.3 23461.3	0.92	5102.4 500370.1	0.995 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5662.2 289544.0	4642.6 2264.2	23461.3 23461.3	0.90	4927.8 483252.6	1.035 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	5759.7 289544.0	4662.9 2263.7	23461.3 23461.3	0.90	4913.4 481839.9	1.043 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 583	6275.7 267941.0	4505.3 1441.8	23461.3 23461.3	0.90	4833.0 473957.2	1.044 0.010	NG
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	9638.5 151569.6	3195.8 -90.9	22706.2 21964.7	0.88	4140.4 406036.5	0.999 0.008	OK
3F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4766.2 310967.3	4684.9 2161.5	26394.2 26394.2	0.91	5686.8 557680.9	0.908 0.008	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6249.8 310967.3	4628.1 2088.4	26394.2 26394.2	0.90	5500.8 539444.1	0.949 0.009	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6453.8 310967.3	4628.6 2068.7	26394.2 26394.2	0.90	5471.3 536552.2	0.957 0.009	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6995.9 310967.3	4633.8 2312.0	26394.2 26394.2	0.89	5388.4 528416.6	0.973 0.009	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	11368.7 213066.1	3047.1 269.9	26121.1 24225.2	0.87	4474.6 438807.9	0.943 0.007	OK
2F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	5222.5 310967.3	5062.6 1996.9	26394.2 26394.2	0.91	5634.9 552594.9	0.986 0.009	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6846.0 310967.3	4979.2 2071.9	26394.2 26394.2	0.89	5412.0 530732.1	1.026 0.009	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7163.8 310967.3	4972.2 2074.6	26394.2 26394.2	0.89	5361.3 525763.4	1.035 0.009	NG
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7754.1 310967.3	4878.3 2055.9	26394.2 26394.2	0.89	5261.1 515937.9	1.041 0.009	NG
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	13114.9 213066.1	3396.0 302.0	26121.1 24225.2	0.86	3988.1 391100.0	1.068 0.009	NG
1F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	5751.0 257920.3	4841.0 1680.6	26394.2 26391.0	0.90	5568.9 546123.4	0.967 0.009	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	7479.5 257920.3	4699.8 1773.1	26394.2 26394.2	0.88	5308.7 520606.0	1.002 0.009	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	7869.1 257920.3	4661.0 1785.2	26394.2 26391.0	0.88	5240.7 513933.4	1.009 0.009	NG
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	8492.7 257920.3	4629.8 1882.6	26394.2 26391.0	0.87	5124.6 502547.8	1.024 0.009	NG
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	14876.8 216196.8	3070.5 6.7	26156.7 25336.4	0.87	3459.0 339215.8	1.069 0.009	NG

X 方向正加力時 C7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	30.8 31364.6	-125.2 331.0	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114875.5	0.284 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	257.7 40300.1	269.7 669.6	7780.8 7754.2	0.94	1169.9 114730.5	0.576 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	245.7 40300.1	399.5 748.0	7780.8 7780.8	0.94	1170.1 114743.9	0.636 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	223.5 39245.0	278.3 758.4	7754.2 7754.2	0.95	1170.3 114767.0	0.646 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	287.2 38230.8	176.6 689.9	7727.7 7727.7	0.95	1169.6 114694.9	0.598 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	276.6 31364.6	-97.8 426.2	7515.2 7701.1	0.96	1169.7 114708.2	0.391 0.004	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	36.0 24076.5	-189.8 713.2	7196.5 7621.5	0.99	1171.4 114874.7	0.606 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	539.7 40300.1	215.1 1061.0	7780.8 7727.7	0.93	1164.8 114232.3	0.924 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	592.6 40300.1	350.2 1108.2	7780.8 7780.8	0.92	1163.5 114099.5	0.960 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	547.8 38230.8	214.9 1057.3	7727.7 7727.7	0.93	1164.6 114212.8	0.921 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	527.8 35413.5	106.3 979.0	7648.0 7674.6	0.93	1165.1 114260.5	0.860 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	669.4 24076.5	-186.3 696.7	7196.5 7621.5	0.94	1161.3 113884.8	0.667 0.006	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	50.9 25551.9	118.5 733.1	7271.9 7487.0	0.97	1171.4 114871.9	0.618 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	807.4 39311.2	559.4 1068.2	7755.9 7594.6	0.89	1156.7 113433.2	0.936 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	921.9 39311.2	750.6 1109.5	7755.9 7648.4	0.87	1152.2 112994.4	0.966 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 569	848.1 38282.0	566.6 1080.5	7729.0 7621.5	0.89	1155.2 113284.0	0.948 0.010	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 590	736.6 35425.8	406.8 1012.8	7648.4 7540.8	0.90	1159.2 113675.4	0.891 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	1030.6 25551.9	129.2 749.9	7271.9 7487.0	0.88	1147.4 112524.5	0.730 0.007	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	17.7 44765.4	69.7 599.2	11264.9 11409.8	0.99	1962.0 192402.8	0.304 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 625	1000.5 71082.5	722.7 1422.8	11989.3 11554.6	0.91	1945.4 190779.0	0.756 0.007	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 597	1279.3 72968.2	986.7 1753.4	12025.5 11699.5	0.90	1934.9 189747.5	0.925 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 611	1277.0 71082.5	727.7 1427.4	11989.3 11627.1	0.90	1935.0 189757.2	0.776 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 625	971.0 65844.2	458.3 1067.4	11880.6 11554.6	0.91	1946.4 190873.4	0.588 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	1463.3 44765.4	79.3 608.1	11264.9 11409.8	0.90	1926.5 188929.0	0.418 0.003	OK
8F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 639	1207.3 69269.0	1055.4 1194.5	11953.0 11482.2	0.88	1937.8 190038.0	0.648 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1650.3 72968.2	1322.3 1421.4	12025.5 11554.6	0.85	1916.9 187984.3	0.776 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 639	1712.0 67524.0	1063.9 1201.8	11916.8 11482.2	0.85	1913.5 187647.2	0.683 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 653	1209.5 61164.2	808.4 982.5	11771.9 11409.8	0.87	1937.8 190029.4	0.551 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	1895.3 41286.1	440.2 647.2	11120.0 11264.9	0.82	1902.5 186574.6	0.454 0.003	OK
7F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 590	1417.1 62650.2	1519.4 843.2	11807.8 11734.4	0.88	1928.7 189144.9	0.820 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 576	2017.5 65867.1	1678.0 1084.1	11881.1 11807.8	0.86	1894.6 185798.9	0.926 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	2135.1 59663.3	1515.1 847.4	11734.4 11734.4	0.85	1886.5 185006.5	0.865 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 604	1429.5 54296.5	1310.3 597.0	11587.7 11661.1	0.88	1928.2 189087.5	0.728 0.007	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	747 718	2300.9 37259.8	989.0 235.7	10927.6 11074.3	0.85	1874.4 183813.0	0.665 0.005	OK
6F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	24.8 51455.7	605.4 -283.9	15156.2 15339.4	0.99	2987.0 292927.2	0.203 0.002	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	1777.5 93121.7	1236.4 422.7	16530.3 17079.9	0.91	2945.7 288877.9	0.490 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	2449.1 97561.4	1504.9 774.6	16621.9 17079.9	0.88	2908.6 285239.1	0.602 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	2533.7 88978.4	1245.2 441.4	16438.7 17079.9	0.89	2903.1 284699.0	0.534 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	1585.4 81480.2	985.6 139.1	16255.5 17079.9	0.92	2954.2 289705.9	0.407 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	2667.2 51455.7	616.7 -271.0	15156.2 15339.4	0.94	2894.0 283809.0	0.380 0.002	OK
5F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	85.6 48106.8	823.0 157.3	14973.0 14973.0	0.97	2986.9 292918.6	0.275 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2202.8 85105.6	1458.3 757.5	16347.1 17079.9	0.88	2923.6 286708.1	0.575 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2912.8 93121.7	1710.7 981.4	16530.3 17079.9	0.86	2876.1 282052.2	0.685 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	2920.7 81480.2	1464.2 760.8	16255.5 17079.9	0.86	2875.5 281993.4	0.615 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	1697.9 74891.3	1209.1 522.2	16072.2 17079.9	0.89	2949.3 289232.4	0.475 0.004	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	3010.6 48106.8	833.9 168.2	14973.0 14973.0	0.85	2868.6 281309.5	0.454 0.003	OK
4F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	152.2 42320.3	1100.1 -136.6	14606.6 14973.0	0.97	2986.7 292898.3	0.370 0.004	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 541	2612.6 81480.2	1659.0 474.8	16255.5 16988.3	0.88	2897.8 284178.7	0.668 0.006	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	3359.3 85105.6	1894.0 730.9	16347.1 17034.1	0.86	2839.5 278462.6	0.775 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 534	3293.3 74891.3	1666.6 483.0	16072.2 17034.1	0.86	2845.3 279025.1	0.710 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	1784.6 69070.5	1432.2 231.3	15889.0 16988.3	0.91	2945.4 288845.4	0.559 0.005	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	3340.0 42320.3	1111.3 -125.2	14606.6 14973.0	0.88	2841.2 278628.3	0.582 0.004	OK
3F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	236.5 56314.6	1155.5 -395.3	18484.8 18484.8	0.98	4089.5 401043.9	0.290 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 562	3044.9 103674.2	1806.3 301.8	20365.5 21462.7	0.90	3983.9 390690.5	0.559 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 555	3810.4 112411.2	2043.3 577.5	20574.5 21514.9	0.88	3923.8 384794.9	0.641 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 555	3653.5 95917.6	1810.1 309.2	20156.6 21514.9	0.89	3937.2 386110.3	0.589 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 569	1827.1 89000.1	1574.2 32.3	19947.6 21410.4	0.93	4051.9 397356.3	0.456 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	3653.3 56314.6	1166.1 -381.8	18484.8 18484.8	0.91	3937.2 386112.0	0.476 0.003	OK
2F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	329.2 50267.5	1131.3 -423.9	18066.8 18484.8	0.97	4088.9 400985.0	0.290 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	3484.1 95917.6	1708.3 170.2	20156.6 21410.4	0.90	3951.1 387469.0	0.561 0.004	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 562	4260.8 107910.2	2036.8 436.8	20470.0 21462.7	0.88	3882.2 380711.0	0.664 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	4005.9 95917.6	1728.1 180.8	20156.6 21410.4	0.89	3906.3 383077.9	0.590 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 583	1840.5 82804.7	1394.6 -86.6	19738.6 21305.9	0.93	4051.3 397300.9	0.418 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	3957.8 50267.5	1149.1 -410.4	18066.8 18484.8	0.91	3910.7 383508.8	0.497 0.003	OK
1F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	393.1 83766.6	2451.3 -465.4	19772.6 19772.6	0.97	4088.4 400933.1	0.605 0.006	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	680 609	3829.9 112935.1	3147.0 213.3	20586.3 21109.4	0.90	3922.1 384627.6	0.904 0.008	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	664 601	4678.4 118319.3	3139.7 401.7	20702.5 21167.5	0.89	3839.4 376517.3	0.936 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 609	4392.7 107910.2	3112.1 209.6	20470.0 21109.4	0.89	3869.1 379428.5	0.922 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	711 617	1927.6 103213.3	3142.4 25.4	20353.8 21051.3	0.93	4047.6 396932.2	0.824 0.008	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	4306.7 83766.6	2450.1 -455.9	19772.6 19772.6	0.91	3877.7 380269.1	0.791 0.006	OK

X方向正加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	159.7 62424.0	-347.9 -443.0	14609.7 14108.7	0.95	2351.6 230615.0	0.192 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	326.4 81300.9	322.6 450.7	14655.3 14609.7	0.95	2350.6 230510.6	0.204 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	30.8 37255.5	43.9 62.0	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.5	0.056 0.001	OK
11F	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	271.8 75382.2	379.6 381.9	14564.2 14473.1	0.94	2351.0 230552.7	0.172 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	36.0 34543.3	84.7 105.1	7196.5 7621.5	0.97	1171.4 114874.7	0.092 0.001	OK
10F	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	218.4 66765.9	380.3 411.8	14334.8 14242.6	0.94	2351.3 230586.4	0.181 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	50.9 30594.9	93.9 100.5	7271.9 7487.0	0.96	1171.4 114871.9	0.090 0.001	OK
9F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	0.0 107161.6	426.1 476.2	18588.3 18496.3	1.00	3697.2 362570.6	0.129 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	17.7 48703.8	98.4 108.3	11264.9 11409.8	0.98	1962.0 192402.8	0.056 0.001	OK
6F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	24.8 55166.7	235.2 286.7	15156.2 15339.4	0.98	2987.0 292927.2	0.096 0.001	OK
5F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	85.6 48106.8	217.5 222.9	14973.0 14973.0	0.96	2986.9 292918.6	0.077 0.001	OK
4F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	152.2 48106.8	233.0 267.4	14606.6 14973.0	0.95	2986.7 292898.3	0.095 0.001	OK
3F	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	236.5 56314.6	298.8 304.4	18484.8 18484.8	0.94	4089.5 401043.9	0.083 0.001	OK
2F	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	329.2 56314.6	440.6 246.2	18066.8 18484.8	0.94	4088.9 400985.0	0.120 0.001	OK
1F	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	393.1 83766.6	427.9 -24.5	19772.6 19772.6	0.97	4088.4 400933.1	0.122 0.001	OK

X方向正加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	468.5 68445.5	-520.2 -762.3	14746.4 14290.9	0.93	2349.1 230365.2	0.336 0.003	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	732.5 85642.7	528.4 713.3	14746.4 14700.8	0.92	2344.9 229956.8	0.331 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	257.7 39245.0	169.6 200.6	7780.8 7754.2	0.93	1169.9 114730.5	0.193 0.002	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	1112.6 57163.5	-370.8 -193.6	14746.4 13926.5	0.89	2335.7 229053.6	0.224 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1469.8 81300.9	472.9 329.7	14746.4 14609.7	0.89	2323.6 227865.7	0.282 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	539.7 38230.8	161.4 154.8	7780.8 7727.7	0.88	1164.8 114232.3	0.193 0.001	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	1746.3 60892.2	-207.3 -268.4	14657.6 14058.1	0.85	2311.9 226720.6	0.224 0.001	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	2231.9 81382.2	403.2 373.3	14703.8 14611.5	0.84	2286.5 224233.0	0.301 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	807.4 33695.6	145.0 141.5	7755.9 7594.6	0.85	1156.7 113433.2	0.214 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	2338.5 122116.7	-283.4 -368.8	19232.5 18772.3	0.88	3626.0 355587.8	0.214 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2946.8 151181.0	545.1 639.4	19324.5 19186.5	0.87	3584.1 351482.3	0.307 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 625	1000.5 53185.7	200.5 221.0	11989.3 11554.6	0.87	1945.4 190779.0	0.186 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2925.8 111825.9	-264.6 -267.8	19094.4 18588.3	0.84	3585.7 351640.0	0.220 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	3659.8 140435.6	557.0 600.5	19186.5 19048.4	0.84	3522.8 345467.1	0.333 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 639	1207.3 50870.8	165.8 192.2	11953.0 11482.2	0.86	1937.8 190038.0	0.191 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	3502.9 100261.0	-184.9 -215.0	19093.9 18348.5	0.83	3537.4 346902.4	0.241 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4380.1 151233.6	465.1 661.8	19233.7 19187.1	0.86	3447.4 338072.4	0.386 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 590	1417.1 59663.3	258.3 243.7	11807.8 11734.4	0.85	1928.7 189144.9	0.235 0.001	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	3457.4 140638.4	-135.4 -134.6	23461.3 22520.9	0.84	5188.0 508771.9	0.175 0.000	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4379.9 267941.0	1013.9 1192.5	23461.3 23461.3	0.88	5094.5 499595.4	0.387 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	1777.5 125355.9	505.0 592.1	16530.3 17079.9	0.89	2945.7 288877.9	0.286 0.002	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	3399.2 130848.4	-156.5 -112.4	23461.3 22335.5	0.86	5193.2 509277.7	0.178 0.000	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	4334.8 254855.0	928.1 941.9	23461.3 23461.3	0.87	5099.5 500094.4	0.341 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2202.8 125355.9	465.2 497.1	16347.1 17079.9	0.87	2923.6 286708.1	0.282 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	3336.6 130848.4	-85.5 -63.9	23461.3 22335.5	0.86	5198.6 509813.0	0.164 0.000	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	4309.7 248668.6	872.3 1026.4	23461.3 23461.3	0.88	5102.4 500370.1	0.355 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 541	2612.6 118919.3	447.6 507.1	16255.5 16988.3	0.86	2897.8 284178.7	0.310 0.002	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	3763.6 144257.9	-85.5 -90.1	26394.2 25067.8	0.84	5784.1 567224.6	0.163 0.000	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4766.2 267577.3	1060.7 1137.1	26394.2 26394.2	0.87	5686.8 557680.9	0.350 0.002	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 562	3044.9 165342.6	564.5 617.5	20365.5 21462.7	0.87	3983.9 390690.5	0.283 0.002	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	4189.0 144257.9	159.3 -106.0	26394.2 25067.8	0.97	5745.6 563449.4	0.194 0.000	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	5222.5 267577.3	1035.2 974.2	26394.2 26394.2	0.86	5634.9 552594.9	0.351 0.002	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	3484.1 161279.7	566.1 507.7	20156.6 21410.4	0.86	3951.1 387469.0	0.295 0.001	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	4651.8 172152.9	-194.2 -526.5	26394.2 25570.8	0.89	5699.0 558883.3	0.263 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	5751.0 238676.8	802.2 515.5	26394.2 26391.0	0.87	5568.9 546123.4	0.339 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	680 609	3829.9 140542.1	326.8 188.4	20586.3 21109.4	0.87	3922.1 384627.6	0.257 0.001	OK

X方向正加力時 37レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	581.2 68445.5	-521.3 -853.3	14700.8 14290.9	0.93	2347.5 230212.8	0.379 0.004	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	832.5 85642.7	431.9 652.0	14746.4 14700.8	0.92	2342.9 229755.3	0.314 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	245.7 40300.1	145.4 154.0	7780.8 7780.8	0.92	1170.1 114743.9	0.154 0.001	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1075.1 57163.5	-411.1 -313.5	14655.3 13926.5	0.88	2336.8 229159.3	0.234 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1443.4 83429.5	342.2 280.9	14746.4 14655.3	0.88	2324.6 227964.9	0.229 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	592.6 40300.1	119.8 104.1	7780.8 7780.8	0.89	1163.5 114099.5	0.168 0.001	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	1562.3 60892.2	-291.4 -371.0	14611.5 14058.1	0.86	2319.9 227504.6	0.250 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	2078.5 81382.2	278.0 318.6	14703.8 14611.5	0.85	2295.2 225084.1	0.260 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	921.9 35425.8	109.9 98.8	7755.9 7648.4	0.85	1152.2 112994.4	0.202 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	2066.3 122116.7	-395.3 -502.0	19140.4 18772.3	0.88	3641.6 357118.5	0.232 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2699.7 155038.0	366.9 444.4	19278.5 19232.5	0.88	3602.3 353264.0	0.248 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 597	1279.3 58316.1	155.0 162.7	12025.5 11699.5	0.86	1934.9 189747.5	0.182 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2572.6 111825.9	-397.6 -413.5	19048.4 18588.3	0.85	3611.0 354119.3	0.236 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	3312.0 143886.5	385.3 406.4	19140.4 19094.4	0.85	3554.4 348563.8	0.269 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1650.3 53185.7	143.5 149.4	12025.5 11554.6	0.83	1916.9 187984.3	0.208 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	3074.3 100261.0	-231.1 -382.7	19187.1 18348.5	0.86	3574.1 350501.8	0.259 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3932.6 151233.6	252.2 401.4	19233.7 19187.1	0.87	3495.8 342822.8	0.302 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 576	2017.5 62650.2	149.9 155.6	11881.1 11807.8	0.82	1894.6 185798.9	0.238 0.001	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	3582.9 140638.4	-373.1 -461.6	23461.3 22520.9	0.86	5176.6 507650.4	0.235 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4517.9 274865.3	533.4 650.1	23461.3 23461.3	0.88	5078.6 498037.3	0.302 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	2449.1 125355.9	273.2 333.3	16621.9 17079.9	0.87	2908.6 285239.1	0.247 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4090.9 130848.4	-348.0 -325.6	23461.3 22335.5	0.83	5126.1 502702.5	0.239 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5079.0 254855.0	463.0 505.0	23461.3 23461.3	0.86	5008.9 491203.3	0.300 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2912.8 125355.9	242.5 276.7	16530.3 17079.9	0.86	2876.1 282052.2	0.257 0.001	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4594.0 130848.4	-298.2 -327.9	23461.3 22335.5	0.82	5069.6 497156.8	0.258 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5662.2 254855.0	433.5 554.9	23461.3 23461.3	0.87	4927.8 483252.6	0.333 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	3359.3 122074.0	219.5 268.8	16347.1 17034.1	0.85	2839.5 278462.6	0.284 0.001	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5092.9 144257.9	-325.2 -337.9	26394.2 25067.8	0.82	5650.1 554086.7	0.251 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6249.8 267577.3	536.7 603.6	26394.2 26394.2	0.86	5500.8 539444.1	0.326 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 555	3810.4 169560.9	262.9 313.4	20574.5 21514.9	0.86	3923.8 384794.9	0.253 0.001	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5589.1 144257.9	-202.6 -304.0	26394.2 25067.8	0.84	5589.8 548172.3	0.267 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6846.0 267577.3	481.3 524.2	26394.2 26394.2	0.85	5412.0 530732.1	0.336 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 562	4260.8 165342.6	249.1 258.7	20470.0 21462.7	0.84	3882.2 380711.0	0.263 0.001	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	6097.0 172152.9	-393.8 -451.9	26394.2 25570.8	0.82	5522.3 541549.1	0.303 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	7479.5 244844.8	496.1 421.2	26394.2 26394.2	0.84	5308.7 520606.0	0.356 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	664 601	4678.4 144221.6	135.4 138.8	20702.5 21167.5	0.82	3839.4 376517.3	0.255 0.000	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	573.9 81300.9	85.7 -817.0	14609.7 14108.7	0.96	2347.6 230223.7	0.377 0.004	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	547.8 87945.1	-649.7 -1309.3	14746.4 14290.9	0.94	2348.0 230261.3	0.565 0.006	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	514.4 85642.7	-376.5 -1264.4	14700.8 14290.9	0.95	2348.5 230307.1	0.550 0.005	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	581.9 85642.7	-375.6 -1276.2	14700.8 14290.9	0.95	2347.5 230211.8	0.558 0.006	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	468.3 87945.1	-633.4 -1186.1	14746.4 14290.9	0.94	2349.1 230365.4	0.511 0.005	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	159.8 81300.9	161.2 -561.8	14609.7 14108.7	0.98	2351.6 230614.9	0.247 0.002	OK
11F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	1530.5 75382.2	225.5 -1821.5	14473.1 13562.1	0.94	2321.2 227631.4	0.854 0.008	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	904.6 87945.1	-541.8 -2219.6	14746.4 13926.5	0.94	2341.2 229594.1	0.958 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1020.1 83429.5	-236.7 -2086.0	14655.3 13926.5	0.94	2338.3 229307.6	0.916 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1076.0 83429.5	-228.0 -2086.6	14655.3 13926.5	0.94	2336.8 229157.0	0.919 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	1113.2 87945.1	-530.7 -2247.4	14746.4 13926.5	0.93	2335.7 229051.9	0.980 0.010	OK
10F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	2495.1 63727.7	-441.7 -1804.1	14150.3 13320.1	0.88	2270.2 222630.3	0.887 0.008	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	1263.1 83541.1	-1069.6 -2193.9	14657.6 14058.1	0.91	2331.0 228593.2	0.950 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	1523.3 81382.2	-890.4 -2108.9	14611.5 14058.1	0.90	2321.5 227659.4	0.933 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	1563.7 81382.2	-890.8 -2117.5	14611.5 14058.1	0.90	2319.8 227498.9	0.939 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	1747.7 83541.1	-1067.6 -2203.3	14657.6 14058.1	0.89	2311.8 226714.4	0.978 0.010	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	3630.7 102783.2	-403.8 -1678.0	18404.2 17299.9	0.88	3525.6 345738.6	0.625 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	1707.4 155038.0	-1351.7 -2838.3	19232.5 18772.3	0.92	3659.2 358848.0	0.807 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	2056.4 147466.1	-1203.0 -2667.1	19140.4 18772.3	0.91	3642.1 357170.8	0.778 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	2067.0 147466.1	-1203.6 -2665.8	19140.4 18772.3	0.91	3641.6 357114.8	0.779 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	2340.5 155038.0	-1349.3 -2840.2	19232.5 18772.3	0.91	3625.9 355575.8	0.834 0.008	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	4772.8 94794.5	-1322.5 -1639.9	18220.2 16931.8	0.80	3400.6 333482.8	0.654 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2166.1 143886.5	-2143.3 -2418.6	19094.4 18588.3	0.88	3636.1 356579.4	0.704 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2597.8 140435.6	-1879.5 -2226.7	19048.4 18588.3	0.87	3609.3 353953.4	0.676 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2571.5 140435.6	-1876.2 -2226.5	19048.4 18588.3	0.88	3611.1 354126.8	0.675 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2928.4 143886.5	-2152.2 -2420.5	19094.4 18588.3	0.87	3585.5 351620.4	0.736 0.007	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	5923.7 85550.2	-2545.9 -607.6	17975.8 16485.0	0.84	3240.3 317763.1	0.979 0.008	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	2632.0 143847.4	-3429.1 -1543.9	19093.9 18348.5	0.90	3607.0 353724.8	0.996 0.010	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	3139.8 151233.6	-3457.5 -1441.1	19187.1 18348.5	0.90	3568.8 349981.9	1.029 0.010	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	3071.7 151233.6	-3472.3 -1443.0	19187.1 18348.5	0.90	3574.3 350522.6	1.029 0.010	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	3506.3 143847.4	-3394.2 -1538.7	19093.9 18348.5	0.89	3537.1 346872.0	1.025 0.010	NG
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	7110.4 114103.3	-1731.1 425.9	21964.7 20481.8	0.91	4688.4 459776.9	0.660 0.004	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	3742.1 254855.0	-3528.6 -2019.2	23461.3 22520.9	0.90	5161.5 506170.2	0.773 0.007	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	3704.6 289544.0	-4277.2 -3413.2	23461.3 22520.9	0.90	5165.1 506525.0	0.893 0.008	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	3580.4 289544.0	-4281.3 -3398.1	23461.3 22520.9	0.90	5176.8 507672.8	0.889 0.008	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	3460.9 254855.0	-3546.5 -2048.7	23461.3 22520.9	0.91	5187.7 508741.0	0.765 0.007	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	8309.6 114103.3	-2157.5 -490.8	21964.7 20111.0	0.83	4449.1 436308.4	0.777 0.005	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	4873.1 236952.9	-3847.2 -1789.2	23461.3 22335.5	0.89	5035.4 493803.6	0.876 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4279.5 274865.3	-4509.6 -2331.8	23461.3 22335.5	0.91	5105.7 500698.9	0.968 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4087.4 274865.3	-4522.5 -2327.6	23461.3 22335.5	0.91	5126.5 502739.3	0.963 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	3403.2 236952.9	-3827.5 -1769.3	23461.3 22335.5	0.91	5192.8 509243.3	0.816 0.008	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	9508.8 140638.4	-3181.6 134.7	22520.9 20111.0	0.88	4172.6 409187.7	1.032 0.008	NG
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	5999.4 254855.0	-4499.2 -1413.2	23461.3 22335.5	0.90	4876.9 478262.2	1.044 0.009	NG
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4849.4 274865.3	-4719.7 -2196.8	23461.3 22335.5	0.90	5038.4 494096.7	1.029 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4589.7 274865.3	-4760.9 -2178.8	23461.3 22335.5	0.91	5070.1 497207.6	1.026 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	3339.4 254855.0	-4770.0 -1394.0	23461.3 22335.5	0.93	5198.4 509789.6	0.987 0.009	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	11205.8 195836.6	-3017.1 -292.0	25910.5 22118.5	0.87	4516.4 442911.1	0.974 0.007	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	6636.7 295399.8	-4607.8 -2324.7	26394.2 25067.8	0.89	5444.1 533880.8	0.968 0.009	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5417.4 295399.8	-4630.5 -2020.7	26394.2 25067.8	0.90	5611.3 550281.7	0.932 0.008	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5087.8 295399.8	-4634.7 -1982.2	26394.2 25067.8	0.91	5650.7 554145.5	0.922 0.008	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	3767.7 295399.8	-4689.1 -2052.6	26394.2 25067.8	0.92	5783.7 567190.1	0.884 0.008	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	12900.9 195836.6	-3127.0 -366.6	25910.5 22118.5	0.86	4051.5 397311.8	1.066 0.008	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	7270.3 295399.8	-4697.4 -2105.3	26394.2 25067.8	0.89	5343.8 524048.6	1.008 0.009	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5982.4 295399.8	-4793.0 -2103.5	26394.2 25067.8	0.90	5538.0 543094.4	0.977 0.009	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5583.1 295399.8	-4827.6 -2098.8	26394.2 25067.8	0.90	5590.6 548247.4	0.969 0.009	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	4192.8 295399.8	-4864.4 -2033.0	26394.2 25067.8	0.92	5745.2 563413.3	0.927 0.009	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	14578.2 206129.5	-2871.8 -288.8	26039.5 24867.7	0.85	3548.7 348011.1	1.030 0.008	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	7864.9 251255.0	-4368.7 -2089.5	26394.2 25570.8	0.87	5241.4 514005.6	0.967 0.008	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	6534.1 251255.0	-4437.3 -1987.4	26394.2 25570.8	0.88	5459.4 535388.8	0.932 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	6090.8 251255.0	-4458.9 -1951.3	26394.2 25570.8	0.89	5523.1 541633.7	0.921 0.008	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	4655.7 251255.0	-4540.0 -1911.4	26394.2 25570.8	0.90	5698.6 558843.4	0.885 0.008	OK

X方向負加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	699.8 83429.5	101.3 -987.0	14655.3 14609.7	0.96	2345.5 230017.1	0.454 0.004	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	770.3 87945.1	-615.9 -1493.0	14746.4 14700.8	0.93	2344.2 229883.7	0.650 0.006	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	747.1 87945.1	-353.0 -1394.4	14746.4 14700.8	0.94	2344.6 229929.0	0.614 0.006	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	833.8 87945.1	-362.6 -1417.5	14746.4 14700.8	0.94	2342.8 229752.5	0.628 0.006	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	725.8 87945.1	-638.6 -1359.7	14746.4 14655.3	0.93	2345.0 229969.3	0.594 0.006	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	331.0 83429.5	181.2 -670.9	14655.3 14609.7	0.98	2350.5 230506.8	0.302 0.003	OK
11F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	1656.9 79252.9	252.5 -1826.1	14564.2 14473.1	0.94	2315.9 227112.4	0.858 0.008	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1209.9 87945.1	-508.1 -2241.3	14746.4 14609.7	0.93	2332.7 228762.7	0.980 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1354.7 87945.1	-220.5 -2100.3	14746.4 14655.3	0.93	2327.9 228284.3	0.937 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1399.8 87945.1	-231.6 -2087.9	14746.4 14655.3	0.93	2326.2 228124.4	0.934 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 555	1455.1 87945.1	-559.1 -2225.2	14746.4 14564.2	0.92	2324.1 227921.1	0.984 0.010	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	277.2 79252.9	261.4 -1903.8	14564.2 14473.1	0.97	2350.9 230548.9	0.811 0.008	OK
10F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	2637.6 70026.7	-466.2 -1827.5	14334.8 14242.6	0.88	2260.6 221688.8	0.894 0.008	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1678.1 85787.1	-1085.7 -2223.2	14703.8 14611.5	0.90	2315.0 227021.3	0.979 0.010	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1989.5 85787.1	-909.6 -2122.5	14703.8 14611.5	0.89	2300.0 225550.5	0.960 0.009	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1992.6 85787.1	-910.0 -2112.3	14703.8 14611.5	0.89	2299.8 225534.5	0.956 0.009	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 555	2207.7 85787.1	-1094.9 -2174.5	14703.8 14565.4	0.88	2287.9 224371.1	0.986 0.010	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	224.6 70026.7	-448.0 -1805.3	14334.8 14242.6	0.96	2351.3 230582.8	0.759 0.008	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	3768.6 111825.9	-377.4 -1654.1	18588.3 18496.3	0.89	3512.3 344435.1	0.615 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2153.2 163208.5	-1327.8 -2821.8	19324.5 19186.5	0.92	3636.8 356650.6	0.820 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2598.6 159044.6	-1179.1 -2649.0	19278.5 19232.5	0.91	3609.3 353948.1	0.796 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2570.5 159044.6	-1179.1 -2649.6	19278.5 19232.5	0.91	3611.2 354133.2	0.795 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2919.4 163208.5	-1325.4 -2817.9	19324.5 19140.4	0.90	3586.2 351687.7	0.852 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	6.9 111825.9	-367.6 -1642.6	18588.3 18496.3	1.00	3697.2 362570.5	0.443 0.005	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	4900.6 102783.2	-1269.3 -1674.0	18404.2 18220.2	0.81	3384.5 331904.4	0.653 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2616.3 151181.0	-2081.0 -2450.1	19186.5 19048.4	0.88	3608.1 353830.3	0.730 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	3197.0 147466.1	-1820.3 -2258.1	19140.4 19094.4	0.87	3564.1 349519.6	0.709 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3142.9 147466.1	-1822.0 -2257.8	19140.4 19048.4	0.87	3568.6 349957.4	0.707 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	3631.7 151181.0	-2111.4 -2450.5	19186.5 19048.4	0.86	3525.5 345728.8	0.772 0.007	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	6050.0 92468.4	-2474.9 -664.6	18162.2 17975.8	0.84	3220.6 315831.3	0.937 0.008	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3090.2 155141.8	-3398.1 -1606.3	19233.7 19187.1	0.90	3572.8 350376.5	1.001 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3807.5 155141.8	-3411.1 -1501.8	19233.7 19187.1	0.89	3508.4 344058.6	1.038 0.010	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3724.6 155141.8	-3402.2 -1500.9	19233.7 19187.1	0.89	3516.6 344856.4	1.032 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	4350.4 155141.8	-3266.0 -1589.0	19233.7 19140.5	0.88	3450.8 338403.8	1.023 0.010	NG
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	7232.2 130848.4	-1734.0 359.1	22335.5 22150.1	0.91	4665.8 457559.2	0.638 0.004	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4255.4 267941.0	-3524.7 -2043.2	23461.3 23461.3	0.90	5108.4 500960.2	0.785 0.007	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4443.1 289544.0	-4254.0 -3454.9	23461.3 23461.3	0.89	5087.2 498887.5	0.907 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4242.0 289544.0	-4259.1 -3462.8	23461.3 23461.3	0.89	5109.8 501105.0	0.901 0.008	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4363.7 267941.0	-3547.8 -2166.7	23461.3 23461.3	0.90	5096.3 499775.3	0.792 0.007	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	8431.8 114103.3	-2113.7 -484.4	21964.7 21964.7	0.83	4422.6 433710.2	0.740 0.005	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	5452.3 254855.0	-3809.9 -1795.7	23461.3 23461.3	0.89	4958.0 486213.6	0.883 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5085.2 289544.0	-4445.0 -2358.9	23461.3 23461.3	0.90	5008.1 491122.9	0.978 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4736.7 289544.0	-4458.6 -2351.1	23461.3 23461.3	0.90	5052.4 495467.4	0.967 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 583	4336.2 254855.0	-3780.1 -1761.7	23461.3 23461.3	0.90	5099.4 500079.3	0.836 0.008	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	9645.8 151569.6	-3196.0 89.7	22706.2 21964.7	0.88	4138.6 405856.8	1.000 0.008	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	6670.0 267941.0	-4457.4 -1454.6	23461.3 23461.3	0.90	4767.0 467478.3	1.050 0.010	NG
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5752.8 289544.0	-4664.1 -2264.3	23461.3 23461.3	0.90	4914.4 481940.5	1.043 0.010	NG
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	5262.9 289544.0	-4677.8 -2250.1	23461.3 23461.3	0.90	4984.3 488789.6	1.027 0.010	NG
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 583	4323.0 267941.0	-4655.3 -1457.1	23461.3 23461.3	0.92	5100.9 500224.0	0.996 0.009	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	11375.3 213066.1	-3047.0 -269.6	26121.1 24225.2	0.87	4472.9 438639.3	0.943 0.007	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7443.0 310967.3	-4610.3 -2360.3	26394.2 26394.2	0.88	5314.9 521212.3	0.984 0.009	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6444.6 310967.3	-4628.9 -2067.4	26394.2 26394.2	0.90	5472.7 536684.8	0.956 0.009	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	5801.3 310967.3	-4643.0 -2053.8	26394.2 26394.2	0.90	5562.3 545476.2	0.937 0.009	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4788.6 310967.3	-4684.8 -2157.7	26394.2 26394.2	0.91	5684.3 557442.5	0.909 0.008	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	13121.0 213066.1	-3396.4 -302.1	26121.1 24225.2	0.86	3986.3 390921.9	1.068 0.009	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8247.5 310967.3	-4824.6 -2080.9	26394.2 26394.2	0.88	5171.3 507127.3	1.049 0.010	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7156.8 310967.3	-4973.5 -2074.3	26394.2 26394.2	0.89	5362.4 525876.1	1.035 0.009	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6356.3 310967.3	-5026.4 -2054.6	26394.2 26394.2	0.90	5485.5 537945.9	1.017 0.009	NG
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	5250.6 310967.3	-5062.3 -1997.5	26394.2 26394.2	0.91	5631.6 552267.2	0.987 0.009	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	14882.5 216196.8	-3068.7 -6.5	26156.7 25336.4	0.87	3457.3 339046.7	1.069 0.009	NG
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	9019.9 257920.3	-4556.3 -1942.3	26394.2 26391.0	0.87	5019.5 492243.8	1.030 0.009	NG
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	7871.3 257920.3	-4660.2 -1784.0	26394.2 26394.2	0.88	5240.3 513893.6	1.009 0.009	NG
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	6958.5 257920.3	-4744.2 -1723.0	26394.2 26391.0	0.89	5394.3 528999.7	0.992 0.009	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	5775.4 257920.3	-4839.6 -1681.0	26394.2 26391.0	0.90	5565.7 545810.6	0.968 0.009	OK

X方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	298.1 31364.6	87.0 -475.7	7515.2 7701.1	0.96	1169.4 114680.7	0.433 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	238.9 40300.1	-274.8 -720.2	7780.8 7754.2	0.95	1170.1 114751.2	0.616 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	228.6 40300.1	-398.8 -735.3	7780.8 7780.8	0.94	1170.2 114761.8	0.624 0.006	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	291.5 39245.0	-271.1 -719.8	7754.2 7754.2	0.94	1169.5 114689.4	0.620 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	221.8 38230.8	-172.2 -658.3	7727.7 7727.7	0.95	1170.3 114768.7	0.567 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	42.9 31364.6	130.6 -306.0	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114873.5	0.265 0.003	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	692.2 24076.5	189.8 -681.7	7196.5 7621.5	0.94	1160.6 113815.9	0.659 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	571.9 40300.1	-214.5 -1063.9	7780.8 7727.7	0.93	1164.0 114153.0	0.929 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	567.0 40300.1	-348.7 -1110.0	7780.8 7780.8	0.92	1164.2 114165.4	0.959 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	550.0 38230.8	-211.9 -1055.7	7727.7 7727.7	0.93	1164.6 114207.4	0.920 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	488.0 35413.5	-109.6 -985.9	7648.0 7674.6	0.93	1166.0 114350.0	0.862 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	46.1 24076.5	188.3 -720.7	7196.5 7621.5	0.98	1171.4 114872.9	0.613 0.006	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	1054.6 25551.9	-130.4 -754.7	7271.9 7487.0	0.88	1146.3 112413.3	0.737 0.007	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	874.4 39311.2	-566.3 -1080.4	7755.9 7594.6	0.89	1154.1 113183.5	0.951 0.010	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	880.7 39311.2	-748.6 -1111.0	7755.9 7648.4	0.87	1153.9 113159.1	0.964 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 569	788.0 38282.0	-560.2 -1071.9	7729.0 7621.5	0.89	1157.4 113501.8	0.936 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 590	741.3 35425.8	-405.3 -1008.9	7648.4 7540.8	0.90	1159.0 113659.9	0.889 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	58.9 25551.9	-117.6 -731.0	7271.9 7487.0	0.97	1171.3 114869.9	0.616 0.006	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	1488.7 44765.4	-78.7 -606.5	11264.9 11409.8	0.90	1925.3 188807.4	0.419 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 625	1306.9 71082.5	-727.4 -1427.8	11989.3 11554.6	0.90	1933.7 189632.0	0.779 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 597	1221.1 72968.2	-986.5 -1755.3	12025.5 11699.5	0.90	1937.3 189983.6	0.922 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 611	950.4 71082.5	-722.3 -1421.7	11989.3 11627.1	0.91	1947.0 190937.5	0.752 0.007	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 625	1019.9 65844.2	-458.4 -1069.3	11880.6 11554.6	0.91	1944.8 190715.4	0.593 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	23.8 44765.4	-69.5 -600.3	11264.9 11409.8	0.99	1962.0 192402.4	0.304 0.003	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	1922.1 41286.1	-440.7 -648.0	11120.0 11264.9	0.82	1900.8 186408.5	0.456 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 639	1743.8 69269.0	-1064.4 -1202.0	11953.0 11482.2	0.85	1911.6 187468.8	0.686 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1570.9 72968.2	-1321.1 -1421.4	12025.5 11554.6	0.86	1921.1 188399.1	0.772 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 639	1124.2 67524.0	-1055.0 -1194.9	11916.8 11482.2	0.88	1941.1 190352.6	0.642 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 653	1309.6 61164.2	-808.8 -982.1	11771.9 11409.8	0.87	1933.6 189620.2	0.558 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	0.7 41286.1	-430.4 -636.6	11120.0 11264.9	1.00	1962.0 192403.3	0.323 0.003	OK
7F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	747 718	2329.3 37259.8	-988.3 -235.1	10927.6 11074.3	0.85	1872.2 183599.6	0.667 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 590	2162.7 62650.2	-1514.0 -847.0	11807.8 11734.4	0.86	1884.6 184813.8	0.868 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 576	1907.7 65867.1	-1684.6 -1084.9	11881.1 11807.8	0.86	1901.7 186497.7	0.922 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	1292.9 59663.3	-1522.6 -843.3	11734.4 11734.4	0.89	1934.3 189690.9	0.813 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 604	1603.0 54296.5	-1309.6 -596.7	11587.7 11661.1	0.87	1919.4 188233.5	0.740 0.007	OK
6F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	2697.8 51455.7	-616.1 270.2	15156.2 15339.4	0.94	2891.9 283598.2	0.382 0.002	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2492.7 93121.7	-1244.7 -442.7	16530.3 17079.9	0.89	2905.8 284962.9	0.531 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	2233.0 97561.4	-1502.9 -767.5	16621.9 17079.9	0.89	2921.9 286536.5	0.590 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	1552.2 88978.4	-1235.1 -419.4	16438.7 17079.9	0.91	2955.5 289839.6	0.478 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	2033.9 81480.2	-985.2 -139.9	16255.5 17079.9	0.91	2933.0 287625.3	0.433 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	25.5 51455.7	-604.7 283.3	15156.2 15339.4	0.99	2987.0 292927.2	0.203 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	3043.7 48106.8	-833.1 -168.8	14973.0 14973.0	0.85	2865.9 281052.7	0.456 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2777.4 85105.6	-1463.5 -761.4	16347.1 17079.9	0.86	2886.2 283040.0	0.607 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2548.7 93121.7	-1710.5 -984.4	16530.3 17079.9	0.87	2902.1 284601.0	0.666 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	1843.2 81480.2	-1457.7 -759.3	16255.5 17079.9	0.89	2942.6 288573.1	0.556 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	2525.1 74891.3	-1208.0 -522.5	16072.2 17079.9	0.87	2903.7 284754.5	0.521 0.004	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	84.2 48106.8	-822.1 -158.0	14973.0 14973.0	0.98	2986.9 292918.9	0.274 0.003	OK
4F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	3375.1 42320.3	-1111.1 124.3	14606.6 14973.0	0.87	2838.1 278325.9	0.585 0.004	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 541	3045.9 81480.2	-1665.5 -483.6	16255.5 16988.3	0.88	2865.8 281035.6	0.694 0.006	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2844.1 85105.6	-1893.0 -730.9	16347.1 17034.1	0.87	2881.3 282558.8	0.747 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 534	2107.4 74891.3	-1658.7 -475.3	16072.2 17034.1	0.89	2929.0 287235.1	0.641 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	3006.7 69070.5	-1433.1 -232.4	15889.0 16988.3	0.88	2868.9 281339.3	0.630 0.005	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	149.3 42320.3	-1100.0 135.7	14606.6 14973.0	0.97	2986.7 292899.4	0.370 0.004	OK
3F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	3690.2 56314.6	-1165.6 381.6	18484.8 18484.8	0.91	3934.1 385807.9	0.478 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 562	3278.0 103674.2	-1813.2 -310.1	20365.5 21462.7	0.90	3967.1 389034.9	0.571 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 555	3121.9 112411.2	-2045.8 -578.5	20574.5 21514.9	0.89	3978.5 390156.8	0.611 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 555	2367.2 95917.6	-1805.7 -302.1	20156.6 21514.9	0.91	4026.0 394811.0	0.529 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 569	3515.4 89000.1	-1569.3 -31.4	19947.6 21410.4	0.90	3948.6 387222.7	0.535 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	232.6 56314.6	-1154.5 395.3	18484.8 18484.8	0.98	4089.5 401045.9	0.290 0.003	OK
2F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	3996.0 50267.5	-1148.8 409.9	18066.8 18484.8	0.91	3907.2 383167.4	0.499 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	3487.4 95917.6	-1715.5 -178.1	20156.6 21410.4	0.89	3950.8 387442.8	0.562 0.004	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 562	3387.5 107910.2	-2026.6 -434.6	20470.0 21462.7	0.89	3958.7 388214.6	0.622 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	2618.2 95917.6	-1708.5 -170.7	20156.6 21410.4	0.91	4011.6 393405.2	0.520 0.004	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 583	4034.4 82804.7	-1410.0 82.2	19738.6 21305.9	0.90	3903.7 382820.4	0.529 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	324.8 50267.5	-1132.5 423.0	18066.8 18484.8	0.97	4088.9 400988.2	0.290 0.003	OK
1F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	4345.7 83766.6	-2450.5 455.6	19772.6 19772.6	0.91	3873.8 379890.4	0.793 0.006	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	680 609	3784.0 112935.1	-3153.6 -221.0	20586.3 21109.4	0.90	3926.1 385019.9	0.903 0.008	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	664 601	3680.2 118319.3	-3187.3 -410.3	20702.5 21167.5	0.90	3935.0 385890.5	0.902 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 609	2826.0 107910.2	-3161.8 -212.3	20470.0 21109.4	0.91	3998.7 392134.4	0.863 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	711 617	4469.2 103213.3	-3071.3 -12.4	20353.8 21051.3	0.90	3861.3 378666.8	0.922 0.008	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	388.5 83766.6	-2447.2 466.5	19772.6 19772.6	0.97	4088.4 400937.1	0.604 0.006	OK

X方向負加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	573.9 62424.0	-410.2 -647.5	14609.7 14108.7	0.92	2347.6 230223.7	0.297 0.003	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	699.8 81300.9	353.9 408.9	14655.3 14609.7	0.91	2345.5 230017.1	0.208 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	298.1 37255.5	169.2 190.9	7515.2 7701.1	0.92	1169.4 114680.7	0.190 0.002	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	1530.5 48457.4	-457.0 -446.1	14473.1 13562.1	0.82	2321.2 227631.4	0.278 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	1656.9 75382.2	148.7 76.1	14564.2 14473.1	0.89	2315.9 227112.4	0.172 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	692.2 34543.3	73.6 56.0	7196.5 7621.5	0.88	1160.6 113815.9	0.152 0.001	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	2495.1 43731.8	-421.7 -458.0	14150.3 13320.1	0.77	2270.2 222630.3	0.346 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	2637.6 66765.9	94.0 121.4	14334.8 14242.6	0.82	2260.6 221688.8	0.229 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	1054.6 30594.9	53.3 64.3	7271.9 7487.0	0.83	1146.3 112413.3	0.192 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	3630.7 66023.3	-482.3 -555.9	18404.2 17299.9	0.78	3525.6 345738.6	0.334 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	3768.6 107161.6	168.0 175.1	18588.3 18496.3	0.82	3512.3 344435.1	0.244 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	1488.7 48703.8	95.1 100.8	11264.9 11409.8	0.83	1925.3 188807.4	0.176 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	4772.8 58081.7	-474.9 -530.6	18220.2 16931.8	0.73	3400.6 333482.8	0.396 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	4900.6 94794.5	148.0 69.2	18404.2 18220.2	0.83	3384.5 331904.4	0.304 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	1922.1 44765.4	75.9 46.6	11120.0 11264.9	0.83	1900.8 186408.5	0.207 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	5923.7 50227.7	-385.2 -609.5	17975.8 16485.0	0.72	3240.3 317763.1	0.494 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	6050.0 85550.2	71.2 -48.6	18162.2 17975.8	0.96	3220.6 315831.3	0.356 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	747 718	2329.3 40272.9	38.1 -12.4	10927.6 11074.3	0.92	1872.2 183599.6	0.232 0.000	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	7110.4 71337.7	-675.7 -851.0	21964.7 20481.8	0.72	4688.4 459776.9	0.474 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	7232.2 122046.3	-153.8 -241.6	22335.5 22150.1	0.80	4665.8 457559.2	0.365 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	2697.8 55166.7	-68.4 -105.4	15156.2 15339.4	0.82	2891.9 283598.2	0.208 0.000	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	8309.6 64419.7	-620.3 -613.6	21964.7 20111.0	0.64	4449.1 436308.4	0.499 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	8431.8 114103.3	-130.7 -141.9	21964.7 21964.7	0.74	4422.6 433710.2	0.405 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	3043.7 48106.8	-69.5 -67.8	14973.0 14973.0	0.75	2865.9 281052.7	0.222 0.000	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	9508.8 64419.7	-626.4 -695.4	22520.9 20111.0	0.63	4172.6 409187.7	0.570 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	9645.8 114103.3	-199.7 -222.6	22706.2 21964.7	0.72	4138.6 405856.8	0.472 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	3375.1 48106.8	-109.6 -116.2	14606.6 14973.0	0.74	2838.1 278325.9	0.262 0.000	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	11205.8 64452.5	-693.4 -596.5	25910.5 22118.5	0.61	4516.4 442911.1	0.593 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	11375.3 110665.2	-268.5 -180.3	26121.1 24225.2	0.73	4472.9 438639.3	0.506 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	3690.2 56314.6	-166.7 -135.8	18484.8 18484.8	0.77	3934.1 385807.9	0.233 0.000	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	12900.9 64452.5	-964.0 -475.4	25910.5 22118.5	0.67	4051.5 397311.8	0.718 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	13121.0 110665.2	-498.0 -92.9	26121.1 24225.2	0.80	3986.3 390921.9	0.617 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	3996.0 56314.6	-330.7 -104.5	18066.8 18484.8	0.82	3907.2 383167.4	0.293 0.001	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	14578.2 135015.3	-823.3 -44.9	26039.5 24867.7	0.83	3548.7 348011.1	0.715 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	14882.5 158231.9	-302.6 443.0	26156.7 25336.4	0.95	3457.3 339046.7	0.666 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	4345.7 83766.6	-333.1 183.0	19772.6 19772.6	0.95	3873.8 379890.4	0.301 0.001	OK

X方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	547.8 68445.5	-581.7 -890.3	14746.4 14290.9	0.93	2348.0 230261.3	0.392 0.004	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	770.3 85642.7	381.3 513.7	14746.4 14700.8	0.92	2344.2 229883.7	0.255 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	238.9 39245.0	106.5 111.4	7780.8 7754.2	0.92	1170.1 114751.2	0.119 0.001	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	904.6 57163.5	-526.1 -367.7	14746.4 13926.5	0.89	2341.2 229594.1	0.268 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1209.9 81300.9	200.4 89.4	14746.4 14609.7	0.91	2332.7 228762.7	0.162 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	571.9 38230.8	37.7 32.7	7780.8 7727.7	0.89	1164.0 114153.0	0.103 0.000	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	1263.1 60892.2	-444.2 -434.6	14657.6 14058.1	0.86	2331.0 228593.2	0.255 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1678.1 81382.2	81.9 128.1	14703.8 14611.5	0.88	2315.0 227021.3	0.164 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	874.4 33695.6	31.7 29.2	7755.9 7594.6	0.85	1154.1 113183.5	0.139 0.000	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	1707.4 122116.7	-602.3 -742.1	19232.5 18772.3	0.89	3659.2 358848.0	0.273 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2153.2 151181.0	100.8 147.8	19324.5 19186.5	0.90	3636.8 356650.6	0.149 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 625	1306.9 53185.7	62.3 68.9	11989.3 11554.6	0.85	1933.7 189632.0	0.144 0.000	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2166.1 111825.9	-618.7 -674.7	19094.4 18588.3	0.87	3636.1 356579.4	0.278 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2616.3 140435.6	92.2 79.3	19186.5 19048.4	0.87	3608.1 353830.3	0.160 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 639	1743.8 50870.8	72.5 42.6	11953.0 11482.2	0.85	1911.6 187468.8	0.185 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	2632.0 100261.0	-425.0 -719.1	19093.9 18348.5	0.87	3607.0 353724.8	0.317 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3090.2 151233.6	-12.6 -22.1	19233.7 19187.1	0.89	3572.8 350376.5	0.166 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 590	2162.7 59663.3	-36.3 -22.4	11807.8 11734.4	0.85	1884.6 184813.8	0.201 0.000	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	3742.1 140638.4	-828.8 -1000.8	23461.3 22520.9	0.85	5161.5 506170.2	0.330 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4255.4 267941.0	-319.8 -380.8	23461.3 23461.3	0.88	5108.4 500960.2	0.245 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2492.7 125355.9	-189.8 -183.8	16530.3 17079.9	0.86	2905.8 284962.9	0.207 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	4873.1 130848.4	-752.8 -731.5	23461.3 22335.5	0.81	5035.4 493803.6	0.337 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	5452.3 254855.0	-296.5 -301.2	23461.3 23461.3	0.85	4958.0 486213.6	0.282 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2777.4 125355.9	-199.1 -167.1	16347.1 17079.9	0.86	2886.2 283040.0	0.229 0.001	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	5999.4 130848.4	-684.8 -805.5	23461.3 22335.5	0.80	4876.9 478262.2	0.395 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	6670.0 248668.6	-313.8 -357.1	23461.3 23461.3	0.85	4767.0 467478.3	0.342 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 541	3045.9 118919.3	-234.2 -208.0	16255.5 16988.3	0.85	2865.8 281035.6	0.256 0.001	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	6636.7 144257.9	-785.8 -838.4	26394.2 25067.8	0.79	5444.1 533880.8	0.382 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7443.0 267577.3	-414.5 -416.4	26394.2 26394.2	0.83	5314.9 521212.3	0.342 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 562	3278.0 165342.6	-344.7 -302.0	20365.5 21462.7	0.87	3967.1 389034.9	0.236 0.001	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	7270.3 144257.9	-876.1 -694.6	26394.2 25067.8	0.80	5343.8 524048.6	0.414 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8247.5 267577.3	-518.3 -330.3	26394.2 26394.2	0.86	5171.3 507127.3	0.389 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	3487.4 161279.7	-401.5 -259.1	20156.6 21410.4	0.88	3950.8 387442.8	0.261 0.001	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	7864.9 172152.9	-780.8 -327.5	26394.2 25570.8	0.85	5241.4 514005.6	0.424 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	9019.9 238676.8	-40.1 261.1	26394.2 26391.0	0.92	5019.5 492243.8	0.384 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	680 609	3784.0 140542.1	-233.2 28.8	20586.3 21109.4	0.93	3926.1 385019.9	0.238 0.001	OK

X方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	514.4 68445.5	-540.3 -895.4	14700.8 14290.9	0.93	2348.5 230307.1	0.393 0.004	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	747.1 85642.7	407.5 610.6	14746.4 14700.8	0.92	2344.6 229929.0	0.292 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	228.6 40300.1	142.7 147.5	7780.8 7780.8	0.93	1170.2 114761.8	0.147 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1020.1 57163.5	-464.1 -376.8	14655.3 13926.5	0.88	2338.3 229307.6	0.250 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1354.7 83429.5	267.3 200.0	14746.4 14655.3	0.89	2327.9 228284.3	0.195 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	567.0 40300.1	93.2 78.4	7780.8 7780.8	0.89	1164.2 114165.4	0.145 0.001	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	1523.3 60892.2	-368.8 -429.3	14611.5 14058.1	0.85	2321.5 227659.4	0.268 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1989.5 81382.2	184.2 240.2	14703.8 14611.5	0.86	2300.0 225550.5	0.226 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	880.7 35425.8	83.6 75.4	7755.9 7648.4	0.85	1153.9 113159.1	0.177 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	2056.4 122116.7	-499.6 -625.1	19140.4 18772.3	0.88	3642.1 357170.8	0.261 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2598.6 155038.0	236.7 297.6	19278.5 19232.5	0.88	3609.3 353948.1	0.207 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 597	1221.1 58316.1	124.9 131.9	12025.5 11699.5	0.86	1937.3 189983.6	0.163 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2597.8 111825.9	-513.1 -546.5	19048.4 18588.3	0.85	3609.3 353953.4	0.269 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	3197.0 143886.5	240.5 244.9	19140.4 19094.4	0.85	3564.1 349519.6	0.225 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1570.9 53185.7	121.2 110.9	12025.5 11554.6	0.84	1921.1 188399.1	0.189 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	3139.8 100261.0	-305.2 -546.9	19187.1 18348.5	0.86	3568.8 349981.9	0.303 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3807.5 151233.6	121.9 189.9	19233.7 19187.1	0.87	3508.4 344058.6	0.244 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 576	1907.7 62650.2	69.1 78.6	11881.1 11807.8	0.84	1901.7 186497.7	0.196 0.000	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	3704.6 140638.4	-595.3 -748.0	23461.3 22520.9	0.85	5165.1 506525.0	0.287 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4443.1 274865.3	114.8 141.6	23461.3 23461.3	0.88	5087.2 498887.5	0.213 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	2233.0 125355.9	52.8 89.5	16621.9 17079.9	0.89	2921.9 286536.5	0.162 0.000	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4279.5 130848.4	-534.8 -530.7	23461.3 22335.5	0.82	5105.7 500698.9	0.276 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5085.2 254855.0	86.5 96.3	23461.3 23461.3	0.87	5008.1 491122.9	0.233 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2548.7 125355.9	26.7 62.2	16530.3 17079.9	0.90	2902.1 284601.0	0.173 0.000	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	4849.4 130848.4	-492.6 -575.5	23461.3 22335.5	0.82	5038.4 494096.7	0.309 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5752.8 254855.0	53.3 89.4	23461.3 23461.3	0.88	4914.4 481940.5	0.260 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2844.1 122074.0	-4.7 34.3	16347.1 17034.1	0.93	2881.3 282558.8	0.185 0.000	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5417.4 144257.9	-563.3 -585.3	26394.2 25067.8	0.81	5611.3 550281.7	0.299 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	6444.6 267577.3	49.3 86.3	26394.2 26394.2	0.88	5472.7 536684.8	0.257 0.000	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 555	3121.9 169560.9	-38.4 9.9	20574.5 21514.9	0.95	3978.5 390156.8	0.161 0.000	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	5982.4 144257.9	-545.1 -493.1	26394.2 25067.8	0.81	5538.0 543094.4	0.316 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7156.8 267577.3	-35.7 91.1	26394.2 26394.2	0.95	5362.4 525876.1	0.286 0.000	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 562	3387.5 165342.6	-72.7 3.3	20470.0 21462.7	0.93	3958.7 388214.6	0.182 0.000	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	6534.1 172152.9	-595.6 -386.7	26394.2 25570.8	0.84	5459.4 535388.8	0.343 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	7871.3 244844.8	212.7 337.0	26394.2 26394.2	0.85	5240.3 513893.6	0.348 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	664 601	3680.2 144221.6	-47.2 86.5	20702.5 21167.5	0.96	3935.0 385890.5	0.199 0.000	OK

Y 方向正加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	204.4 62424.0	-15.3 352.5	14609.7 14108.7	0.97	2351.4 230594.0	0.161 0.002	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	472.9 81300.9	1115.0 1706.2	14655.3 14609.7	0.94	2349.0 230359.8	0.716 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	350.3 37255.5	367.1 616.8	7515.2 7701.1	0.92	1168.7 114605.8	0.537 0.005	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	323.0 48457.4	229.4 1057.6	14473.1 13562.1	0.95	2350.6 230513.5	0.454 0.005	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	890.1 75382.2	1440.2 2072.6	14564.2 14473.1	0.91	2341.5 229627.5	0.871 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	912.0 34543.3	321.7 716.8	7196.5 7621.5	0.88	1152.6 113034.7	0.681 0.006	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	386.4 43731.8	737.2 1460.3	14150.3 13320.1	0.93	2350.0 230455.5	0.611 0.006	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1287.7 66765.9	1379.5 2208.2	14334.8 14242.6	0.89	2330.2 228512.4	0.940 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	1535.3 30594.9	370.8 762.7	7271.9 7487.0	0.83	1118.2 109655.1	0.782 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	383.3 66023.3	15.0 1768.7	18404.2 17299.9	0.96	3695.3 362382.9	0.485 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1752.3 107161.6	791.0 2582.8	18588.3 18496.3	0.92	3657.2 358649.7	0.746 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	2191.3 48703.8	38.3 743.4	11264.9 11409.8	0.89	1882.5 184612.0	0.547 0.004	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	382.6 58081.7	584.3 2406.8	18220.2 16931.8	0.95	3695.3 362383.7	0.645 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2212.4 94794.5	1327.9 3083.9	18404.2 18220.2	0.89	3633.5 356320.6	0.882 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2857.3 44765.4	286.8 1071.8	11120.0 11264.9	0.84	1826.9 179155.8	0.747 0.006	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	381.7 50227.7	1076.4 1729.2	17975.8 16485.0	0.93	3695.3 362384.5	0.461 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	2659.9 85550.2	1730.0 2460.5	18162.2 17975.8	0.85	3605.1 353536.5	0.732 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	747 718	3520.1 40272.9	493.5 770.7	10927.6 11074.3	0.76	1756.9 172297.0	0.648 0.004	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	378.1 71337.7	366.1 1360.0	21964.7 20481.8	0.95	5340.9 523761.3	0.263 0.003	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	3090.4 122046.3	1128.4 2209.6	22335.5 22150.1	0.88	5219.1 511821.6	0.513 0.004	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	4194.2 55166.7	203.8 612.3	15156.2 15339.4	0.82	2757.1 270378.3	0.458 0.002	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	377.0 64419.7	543.8 2116.3	21964.7 20111.0	0.95	5340.9 523762.3	0.398 0.004	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	3512.2 114103.3	1301.3 2841.4	21964.7 21964.7	0.87	5183.1 508286.5	0.638 0.006	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4871.0 48106.8	295.5 931.8	14973.0 14973.0	0.79	2676.9 262513.1	0.600 0.004	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	376.9 64419.7	1281.5 1788.2	22520.9 20111.0	0.93	5340.9 523762.4	0.333 0.003	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	3926.4 114103.3	1988.5 2536.2	22706.2 21964.7	0.83	5143.2 504376.2	0.589 0.005	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	5537.7 48106.8	534.8 786.7	14606.6 14973.0	0.72	2586.2 253617.9	0.592 0.003	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	377.9 64452.5	1930.5 1012.3	25910.5 22118.5	0.94	5943.6 582870.8	0.325 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4315.0 110665.2	2769.9 1799.3	26121.1 24225.2	0.84	5733.4 562253.7	0.584 0.005	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	6200.4 56314.6	1068.1 534.3	18484.8 18484.8	0.75	3649.7 357914.8	0.556 0.003	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	382.7 64452.5	3288.6 318.4	25910.5 22118.5	0.96	5943.6 582866.7	0.550 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4700.6 110665.2	3734.4 997.6	26121.1 24225.2	0.87	5693.8 558374.5	0.764 0.007	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6856.2 56314.6	1363.0 -17.8	18066.8 18484.8	0.83	3551.6 348295.1	0.694 0.004	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	409.0 135015.3	5923.1 -1223.4	26039.5 24867.7	0.98	5943.3 582843.4	0.994 0.010	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	5104.8 158231.9	5652.8 -62.5	26156.7 25336.4	0.91	5648.7 553952.1	1.097 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	7499.5 83766.6	3475.6 -377.7	19772.6 19772.6	0.87	3445.8 337920.9	1.188 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	407.1 68445.5	-53.4 179.5	14746.4 14290.9	0.97	2349.8 230434.4	0.103 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	813.6 85642.7	1217.9 1828.2	14746.4 14700.8	0.92	2343.3 229795.3	0.776 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	317.6 39245.0	365.7 520.5	7780.8 7754.2	0.92	1169.1 114654.2	0.455 0.005	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	649.0 57163.5	192.9 1084.9	14746.4 13926.5	0.94	2346.4 230105.4	0.484 0.005	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1323.6 81300.9	1565.2 2116.6	14746.4 14609.7	0.89	2328.9 228391.8	0.904 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	901.3 38230.8	505.8 858.0	7780.8 7727.7	0.88	1153.1 113077.8	0.775 0.008	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	826.3 60892.2	1140.3 1610.3	14657.6 14058.1	0.90	2343.0 229768.5	0.684 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1793.7 81382.2	2030.7 2243.5	14703.8 14611.5	0.86	2309.7 226504.3	0.960 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	1601.8 33695.6	491.1 904.9	7755.9 7594.6	0.83	1113.5 109192.6	0.886 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	695.8 122116.7	825.0 3058.3	19232.5 18772.3	0.95	3690.9 361952.4	0.829 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2597.2 151181.0	1977.8 3534.6	19324.5 19186.5	0.90	3609.4 353956.9	1.009 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 625	2286.6 53185.7	277.1 944.7	11989.3 11554.6	0.87	1875.5 183918.9	0.634 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	569.5 111825.9	1331.9 3125.2	19094.4 18588.3	0.95	3693.0 362156.4	0.837 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	3410.3 140435.6	2010.6 3431.1	19186.5 19048.4	0.88	3545.8 347720.0	1.013 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 639	2968.1 50870.8	212.6 1165.6	11953.0 11482.2	0.86	1816.2 178108.3	0.799 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	444.9 100261.0	1818.4 2566.3	19093.9 18348.5	0.94	3694.6 362317.9	0.682 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4235.4 151233.6	3173.6 3234.8	19233.7 19187.1	0.83	3463.6 339664.6	0.972 0.010	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 590	3650.0 59663.3	1392.2 1134.0	11807.8 11734.4	0.78	1741.5 170785.2	0.897 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	329.5 140638.4	1115.0 2266.4	23461.3 22520.9	0.96	5341.3 523804.9	0.424 0.004	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4219.7 267941.0	3339.4 4865.7	23461.3 23461.3	0.89	5112.3 501343.8	1.007 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	5208.7 125355.9	1622.6 2420.0	16530.3 17079.9	0.83	2632.4 258150.6	1.016 0.009	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	218.0 130848.4	1298.7 2958.1	23461.3 22335.5	0.97	5342.1 523882.4	0.548 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	4214.6 254855.0	3333.1 4522.1	23461.3 23461.3	0.89	5112.8 501398.3	0.944 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	6770.4 125355.9	1815.6 1999.8	16347.1 17079.9	0.78	2387.9 234170.0	0.965 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	106.9 130848.4	2091.9 2592.5	23461.3 22335.5	0.97	5342.6 523928.2	0.478 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	4214.7 248668.6	3937.1 4480.5	23461.3 23461.3	0.88	5112.8 501397.2	0.928 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 541	8337.8 118919.3	1643.9 1883.9	16255.5 16988.3	0.75	2078.3 203812.8	1.023 0.009	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	6.7 144257.9	2711.2 1776.0	26394.2 25067.8	0.99	5945.3 583030.1	0.454 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4244.9 267577.3	4741.9 3787.1	26394.2 26394.2	0.89	5740.2 562923.3	0.879 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 562	9918.9 165342.6	2349.1 1995.7	20365.5 21462.7	0.77	2963.0 290575.3	0.960 0.008	OK
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4279.0 267577.3	5590.7 2963.7	26394.2 26394.2	0.90	5736.9 562599.2	1.025 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	11509.5 161279.7	2501.9 1278.3	20156.6 21410.4	0.80	2576.7 252687.5	1.097 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	4315.3 238676.8	5718.4 2214.5	26394.2 26391.0	0.91	5733.4 562250.2	1.052 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	680 609	13128.4 140542.1	2240.0 1247.2	20586.3 21109.4	0.76	2172.0 213004.8	1.098 0.011	NG

Y 方向正加力時 37レ-4

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	397.0 68445.5	-56.1 174.8	14700.8 14290.9	0.97	2349.9 230444.8	0.101 0.001	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	840.8 85642.7	1180.4 1781.5	14746.4 14700.8	0.92	2342.7 229737.5	0.759 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	325.3 40300.1	353.0 483.4	7780.8 7780.8	0.92	1169.0 114643.2	0.425 0.004	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	631.6 57163.5	188.7 1078.5	14655.3 13926.5	0.94	2346.7 230134.1	0.480 0.005	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1400.7 83429.5	1564.3 2105.9	14746.4 14655.3	0.89	2326.2 228121.2	0.903 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	963.3 40300.1	512.2 865.8	7780.8 7780.8	0.88	1150.5 112821.7	0.788 0.008	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	799.7 60892.2	1139.0 1602.8	14611.5 14058.1	0.90	2343.6 229824.2	0.680 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1904.5 81382.2	2036.9 2240.5	14703.8 14611.5	0.85	2304.3 225976.7	0.963 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	1725.3 35425.8	489.9 899.3	7755.9 7648.4	0.83	1104.2 108282.4	0.895 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	657.6 122116.7	826.5 3060.0	19140.4 18772.3	0.95	3691.6 362018.4	0.828 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2740.2 155038.0	1983.9 3523.6	19278.5 19232.5	0.90	3599.4 352982.7	1.012 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 597	2488.9 58316.1	281.7 947.6	12025.5 11699.5	0.87	1859.5 182351.6	0.650 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	518.1 111825.9	1332.5 3123.3	19048.4 18588.3	0.95	3693.7 362227.8	0.835 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	3576.4 143886.5	2020.7 3420.4	19140.4 19094.4	0.87	3530.6 346238.1	1.017 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	3250.0 53185.7	204.1 1162.6	12025.5 11554.6	0.85	1787.2 175264.5	0.821 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	378.2 100261.0	1816.4 2566.3	19187.1 18348.5	0.95	3695.3 362388.0	0.681 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4412.5 151233.6	3167.3 3222.7	19233.7 19187.1	0.83	3443.7 337708.2	0.976 0.010	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 576	4014.5 62650.2	1412.6 1143.2	11881.1 11807.8	0.77	1695.3 166252.6	0.933 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	246.7 140638.4	1115.8 2268.3	23461.3 22520.9	0.97	5341.9 523865.4	0.423 0.004	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4390.3 274865.3	3347.3 4866.6	23461.3 23461.3	0.89	5093.3 499480.4	1.014 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	5663.2 125355.9	1643.1 2398.1	16621.9 17079.9	0.82	2567.8 251816.3	1.031 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	118.2 130848.4	1300.1 2956.9	23461.3 22335.5	0.98	5342.5 523924.9	0.547 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4371.0 254855.0	3336.8 4508.4	23461.3 23461.3	0.89	5095.5 499694.1	0.947 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	7313.2 125355.9	1886.0 1973.9	16530.3 17079.9	0.76	2287.9 224369.0	0.978 0.009	OK
4F	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4354.4 254855.0	3930.7 4473.9	23461.3 23461.3	0.88	5097.3 499878.0	0.933 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	8970.1 122074.0	1617.1 1823.9	16347.1 17034.1	0.74	1936.0 189860.2	1.039 0.010	NG
3F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4331.4 267577.3	4738.3 3789.1	26394.2 26394.2	0.89	5731.8 562095.5	0.881 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 555	10637.6 169560.9	2322.2 2033.9	20574.5 21514.9	0.77	2793.8 273975.6	0.980 0.008	OK
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4312.0 267577.3	5587.4 2961.9	26394.2 26394.2	0.90	5733.7 562282.4	1.026 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 562	12309.7 165342.6	2356.2 1322.6	20470.0 21462.7	0.79	2376.7 233072.6	1.091 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	4291.3 244844.8	5719.7 2212.2	26394.2 26394.2	0.91	5735.7 562481.2	1.052 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	664 601	14000.5 144221.6	2017.4 1416.8	20702.5 21167.5	0.73	1954.1 191628.5	1.078 0.011	NG

Y方向正加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	397.4 68445.5	-54.9 173.6	14700.8 14290.9	0.97	2349.9 230444.4	0.100 0.001	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	838.6 85642.7	1196.9 1799.5	14746.4 14700.8	0.92	2342.7 229742.1	0.766 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	344.6 39245.0	344.8 496.6	7754.2 7754.2	0.92	1168.7 114614.5	0.438 0.004	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	631.6 57163.5	189.3 1076.9	14655.3 13926.5	0.94	2346.7 230134.1	0.480 0.005	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1387.9 83429.5	1567.1 2108.6	14746.4 14655.3	0.89	2326.7 228167.2	0.904 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	937.8 38230.8	505.2 845.8	7727.7 7727.7	0.87	1151.6 112929.1	0.769 0.007	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	799.4 60892.2	1138.5 1598.1	14611.5 14058.1	0.90	2343.6 229824.8	0.678 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1879.7 81382.2	2037.9 2240.9	14703.8 14611.5	0.85	2305.6 226097.6	0.962 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 569	1655.3 34544.4	490.2 902.7	7729.0 7621.5	0.83	1109.5 108806.8	0.890 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	656.5 122116.7	828.6 3060.6	19140.4 18772.3	0.95	3691.6 362020.2	0.828 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2705.3 155038.0	1985.3 3526.5	19278.5 19232.5	0.90	3601.9 353225.2	1.011 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 611	2383.3 55662.4	277.6 941.4	11989.3 11627.1	0.87	1868.0 183186.7	0.639 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	516.1 111825.9	1333.1 3121.4	19048.4 18588.3	0.95	3693.7 362230.4	0.835 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3531.7 140435.6	2019.6 3423.0	19140.4 19048.4	0.87	3534.8 346643.8	1.015 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 639	3111.9 50870.8	206.9 1161.5	11916.8 11482.2	0.85	1801.7 176689.2	0.810 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	374.9 100261.0	1814.4 2566.2	19187.1 18348.5	0.95	3695.4 362391.1	0.681 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4357.7 151233.6	3169.6 3227.3	19233.7 19187.1	0.83	3449.9 338322.8	0.975 0.010	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	3841.8 59663.3	1399.2 1135.5	11734.4 11734.4	0.77	1717.8 168453.8	0.914 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	243.9 140638.4	1116.5 2270.1	23461.3 22520.9	0.97	5342.0 523867.2	0.423 0.004	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4329.0 267941.0	3347.0 4868.8	23461.3 23461.3	0.89	5100.2 500158.5	1.011 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	5454.1 125355.9	1632.5 2407.4	16438.7 17079.9	0.82	2598.2 254795.3	1.027 0.009	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	115.1 130848.4	1301.5 2955.8	23461.3 22335.5	0.98	5342.6 523925.9	0.547 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4302.9 254855.0	3337.5 4513.3	23461.3 23461.3	0.89	5103.1 500443.8	0.946 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	7068.1 125355.9	1846.5 1982.9	16255.5 17079.9	0.77	2334.0 228888.3	0.977 0.009	OK
4F	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	4277.7 248668.6	3933.2 4477.3	23461.3 23461.3	0.88	5105.9 500719.0	0.930 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 534	8683.2 122074.0	1626.5 1854.0	16072.2 17034.1	0.75	2001.5 196277.2	1.041 0.009	NG
3F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4245.8 267577.3	4744.0 3790.4	26394.2 26394.2	0.89	5740.1 562914.2	0.880 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 555	10305.2 169560.9	2336.0 2013.0	20156.6 21514.9	0.77	2873.5 281796.9	0.980 0.008	OK
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4215.8 267577.3	5597.2 2959.8	26394.2 26394.2	0.90	5743.0 563198.0	1.024 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	11929.7 161279.7	2428.2 1294.8	20156.6 21410.4	0.79	2471.7 242386.4	1.099 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	4182.1 238676.8	5725.5 2207.1	26394.2 26391.0	0.91	5746.2 563513.6	1.049 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 609	13565.4 140542.1	2128.4 1327.8	20470.0 21109.4	0.75	2062.8 202294.2	1.093 0.011	NG

Y 方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	406.2 68445.5	-51.8 174.6	14746.4 14290.9	0.97	2349.8 230435.3	0.101 0.001	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	809.0 83429.5	1232.9 1846.3	14746.4 14655.3	0.92	2343.4 229804.9	0.783 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	332.7 38230.8	356.3 536.6	7727.7 7727.7	0.92	1168.9 114632.4	0.469 0.005	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	646.8 57163.5	193.9 1078.1	14746.4 13926.5	0.94	2346.5 230109.0	0.481 0.005	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 555	1309.5 79252.9	1568.9 2115.2	14746.4 14564.2	0.89	2329.4 228439.6	0.902 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	858.3 36317.0	499.5 832.3	7648.0 7674.6	0.88	1154.8 113245.4	0.750 0.007	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	825.9 60892.2	1139.0 1596.4	14657.6 14058.1	0.90	2343.0 229769.3	0.678 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 555	1765.1 79305.9	2031.2 2243.3	14703.8 14565.4	0.86	2311.0 226635.7	0.958 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 590	1502.5 32089.2	492.2 908.1	7648.4 7540.8	0.83	1120.4 109876.1	0.877 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	695.2 122116.7	830.8 3059.8	19232.5 18772.3	0.95	3690.9 361953.4	0.829 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2555.1 147466.1	1980.4 3537.9	19324.5 19140.4	0.90	3612.2 354234.2	1.007 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 625	2134.4 53185.7	274.5 937.6	11880.6 11554.6	0.87	1886.6 185011.3	0.618 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	569.0 111825.9	1333.8 3119.3	19094.4 18588.3	0.95	3693.0 362157.1	0.835 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	3355.3 140435.6	2009.3 3432.6	19186.5 19048.4	0.88	3550.6 348194.7	1.011 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 653	2763.1 48703.8	215.3 1163.0	11771.9 11409.8	0.86	1835.6 180014.4	0.782 0.006	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	444.6 100261.0	1812.3 2566.1	19093.9 18348.5	0.94	3694.6 362318.2	0.682 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	4167.2 147471.2	3174.7 3239.9	19233.7 19140.5	0.83	3471.1 340395.6	0.969 0.010	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 604	3391.4 56885.1	1378.1 1126.6	11587.7 11661.1	0.78	1771.7 173740.6	0.874 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	313.2 140638.4	1117.3 2272.0	23461.3 22520.9	0.96	5341.5 523818.2	0.425 0.004	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4145.1 267941.0	3339.8 4869.0	23461.3 23461.3	0.90	5120.4 502136.1	1.005 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	4895.9 125355.9	1606.6 2430.6	16255.5 17079.9	0.84	2673.7 262202.2	1.009 0.009	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	182.5 130848.4	1303.0 2954.6	23461.3 22335.5	0.97	5342.3 523900.4	0.547 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 583	4136.7 242704.8	3336.0 4525.8	23461.3 23461.3	0.89	5121.3 502224.2	0.940 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	6403.2 125355.9	1769.0 2014.9	16072.2 17079.9	0.79	2451.1 240370.6	0.958 0.008	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	52.7 130848.4	2087.8 2589.3	23461.3 22335.5	0.98	5342.7 523939.2	0.478 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 583	4133.0 242704.8	3937.3 4482.2	23461.3 23461.3	0.88	5121.7 502263.0	0.925 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	7914.7 118919.3	1658.5 1919.5	15889.0 16988.3	0.76	2168.2 212628.8	1.021 0.009	NG
3F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4150.7 267577.3	4751.0 3790.3	26394.2 26394.2	0.89	5749.2 563805.8	0.878 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 569	9438.9 161279.7	2355.0 1970.3	19947.6 21410.4	0.78	3069.5 301012.9	0.949 0.008	OK
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4169.8 267577.3	5601.9 2957.8	26394.2 26394.2	0.90	5747.4 563628.1	1.024 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 583	10971.8 153590.6	2595.7 1255.6	19738.6 21305.9	0.80	2711.1 265866.5	1.104 0.010	NG
1F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	4187.3 238676.8	5725.2 2208.2	26394.2 26391.0	0.91	5745.7 563465.2	1.049 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	711 617	12530.7 137001.6	2392.5 1130.6	20353.8 21051.3	0.78	2321.4 227655.8	1.116 0.011	NG

Y 方向正加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	207.0 62424.0	-18.0 342.3	14609.7 14108.7	0.97	2351.4 230592.6	0.157 0.001	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	468.3 81300.9	1107.5 1695.7	14655.3 14609.7	0.94	2349.1 230365.4	0.712 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	342.9 37255.5	369.3 615.9	7515.2 7701.1	0.92	1168.8 114617.0	0.536 0.005	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	327.2 48457.4	228.2 1040.3	14473.1 13562.1	0.95	2350.5 230509.9	0.447 0.005	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	879.9 75382.2	1445.3 2059.0	14564.2 14473.1	0.91	2341.8 229650.7	0.865 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	898.6 34543.3	327.4 714.1	7196.5 7621.5	0.88	1153.2 113088.5	0.677 0.006	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	385.1 43731.8	735.5 1437.6	14150.3 13320.1	0.93	2350.0 230456.8	0.602 0.006	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1276.0 66765.9	1383.3 2203.6	14334.8 14242.6	0.89	2330.6 228551.1	0.937 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	1519.0 30594.9	371.6 757.1	7271.9 7487.0	0.83	1119.3 109765.5	0.776 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	367.8 66023.3	24.5 1771.7	18404.2 17299.9	0.96	3695.4 362397.8	0.485 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1743.6 107161.6	797.7 2578.8	18588.3 18496.3	0.92	3657.6 358688.6	0.744 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	2172.8 48703.8	41.8 742.8	11264.9 11409.8	0.89	1883.9 184742.8	0.545 0.004	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	348.3 58081.7	587.2 2396.8	18220.2 16931.8	0.95	3695.6 362415.7	0.641 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2208.7 94794.5	1331.4 3077.3	18404.2 18220.2	0.89	3633.7 356341.1	0.880 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2838.3 44765.4	288.2 1068.1	11120.0 11264.9	0.84	1828.7 179331.5	0.744 0.006	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	326.7 50227.7	1067.0 1728.2	17975.8 16485.0	0.93	3695.8 362434.3	0.460 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	2663.1 85550.2	1720.3 2458.6	18162.2 17975.8	0.85	3604.8 353514.3	0.732 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	747 718	3502.5 40272.9	489.4 769.9	10927.6 11074.3	0.76	1759.0 172497.2	0.647 0.004	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	303.5 71337.7	369.6 1369.5	21964.7 20481.8	0.96	5341.5 523825.8	0.262 0.003	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	3101.2 122046.3	1132.0 2219.4	22335.5 22150.1	0.88	5218.3 511736.4	0.515 0.004	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	4179.3 55166.7	205.3 616.6	15156.2 15339.4	0.82	2758.7 270538.0	0.458 0.002	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	282.2 64419.7	550.2 2111.2	21964.7 20111.0	0.96	5341.7 523841.6	0.394 0.004	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	3532.1 114103.3	1307.6 2836.1	21964.7 21964.7	0.87	5181.3 508108.9	0.638 0.006	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4859.9 48106.8	298.2 929.6	14973.0 14973.0	0.79	2678.3 262652.2	0.598 0.004	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	260.1 64419.7	1275.4 1782.7	22520.9 20111.0	0.95	5341.9 523856.8	0.330 0.003	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	3957.4 114103.3	1982.6 2530.8	22706.2 21964.7	0.83	5140.0 504066.6	0.589 0.005	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	5532.7 48106.8	531.9 784.2	14606.6 14973.0	0.72	2586.9 253689.0	0.591 0.003	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	223.8 64452.5	1938.9 1018.5	25910.5 22118.5	0.96	5944.7 582974.2	0.323 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4366.1 110665.2	2777.3 1805.3	26121.1 24225.2	0.84	5728.3 561758.2	0.587 0.005	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	6204.4 56314.6	1072.3 537.5	18484.8 18484.8	0.75	3649.2 357859.9	0.557 0.003	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	188.7 64452.5	3293.7 308.6	25910.5 22118.5	0.97	5944.8 582990.4	0.548 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4775.3 110665.2	3743.2 988.6	26121.1 24225.2	0.87	5685.8 557584.0	0.769 0.007	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6871.4 56314.6	1367.6 -22.8	18066.8 18484.8	0.83	3549.2 348060.6	0.696 0.004	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	172.5 135015.3	5935.6 -1228.5	26039.5 24867.7	0.99	5944.9 582996.9	0.992 0.010	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	5204.3 158231.9	5636.8 -69.2	26156.7 25336.4	0.91	5637.1 552807.3	1.098 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	7529.0 83766.6	3469.6 -381.8	19772.6 19772.6	0.87	3440.7 337421.6	1.188 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	204.4 81300.9	-14.4 -21.2	14609.7 14108.7	0.96	2351.4 230594.0	0.023 0.000	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	407.1 87945.1	20.4 23.1	14746.4 14290.9	0.94	2349.8 230434.4	0.038 0.000	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	397.0 85642.7	3.0 1.7	14700.8 14290.9	0.95	2349.9 230444.8	0.029 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	397.4 85642.7	-5.6 -7.2	14700.8 14290.9	0.94	2349.9 230444.4	0.031 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	406.2 87945.1	-18.4 -23.4	14746.4 14290.9	0.94	2349.8 230435.3	0.038 0.000	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	207.0 81300.9	19.2 23.7	14609.7 14108.7	0.95	2351.4 230592.6	0.024 0.000	OK
11F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	323.0 75382.2	-13.4 -16.9	14473.1 13562.1	0.94	2350.6 230513.5	0.031 0.000	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	649.0 87945.1	14.6 9.8	14746.4 13926.5	0.93	2346.4 230105.4	0.052 0.000	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	631.6 83429.5	-1.3 -3.9	14655.3 13926.5	0.94	2346.7 230134.1	0.047 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	631.6 83429.5	-8.2 -10.7	14655.3 13926.5	0.92	2346.7 230134.1	0.050 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	646.8 87945.1	-22.4 -23.2	14746.4 13926.5	0.92	2346.5 230109.0	0.056 0.000	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	327.2 75382.2	12.0 8.1	14473.1 13562.1	0.94	2350.5 230509.9	0.029 0.000	OK
10F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	386.4 63727.7	-14.0 -20.8	14150.3 13320.1	0.93	2350.0 230455.5	0.037 0.000	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	826.3 83541.1	6.6 4.3	14657.6 14058.1	0.92	2343.0 229768.5	0.061 0.000	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	799.7 81382.2	-10.1 -12.0	14611.5 14058.1	0.91	2343.6 229824.2	0.062 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	799.4 81382.2	-16.8 -18.2	14611.5 14058.1	0.90	2343.6 229824.8	0.064 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	825.9 83541.1	-32.9 -36.1	14657.6 14058.1	0.91	2343.0 229769.3	0.073 0.000	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	385.1 63727.7	0.2 -0.6	14150.3 13320.1	0.98	2350.0 230456.8	0.029 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	383.3 102783.2	-16.0 -22.3	18404.2 17299.9	0.95	3695.3 362382.9	0.028 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	695.8 155038.0	6.4 3.0	19232.5 18772.3	0.95	3690.9 361952.4	0.039 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	657.6 147466.1	-20.4 -21.9	19140.4 18772.3	0.94	3691.6 362018.4	0.041 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	656.5 147466.1	-31.2 -32.3	19140.4 18772.3	0.93	3691.6 362020.2	0.043 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	695.2 155038.0	-54.6 -53.6	19232.5 18772.3	0.93	3690.9 361953.4	0.051 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	367.8 102783.2	-6.4 -8.6	18404.2 17299.9	0.95	3695.4 362397.8	0.023 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	382.6 94794.5	-18.9 -21.0	18220.2 16931.8	0.94	3695.3 362383.7	0.028 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	569.5 143886.5	2.5 -0.7	19094.4 18588.3	0.98	3693.0 362156.4	0.031 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	518.1 140435.6	-24.8 -23.4	19048.4 18588.3	0.94	3693.7 362227.8	0.034 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	516.1 140435.6	-32.7 -31.1	19048.4 18588.3	0.94	3693.7 362230.4	0.036 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	569.0 143886.5	-60.1 -52.5	19094.4 18588.3	0.94	3693.0 362157.1	0.046 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	348.3 94794.5	-13.0 -14.3	18220.2 16931.8	0.94	3695.6 362415.7	0.024 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	381.7 85550.2	-17.6 -17.6	17975.8 16485.0	0.93	3695.3 362384.5	0.028 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	444.9 143847.4	-6.6 -0.2	19093.9 18348.5	0.97	3694.6 362317.9	0.026 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	378.2 151233.6	-34.4 -25.0	19187.1 18348.5	0.96	3695.3 362388.0	0.030 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	374.9 151233.6	-45.4 -32.9	19187.1 18348.5	0.96	3695.4 362391.1	0.032 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	444.6 143847.4	-61.2 -53.4	19093.9 18348.5	0.95	3694.6 362318.2	0.040 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	326.7 85550.2	-16.5 -13.8	17975.8 16485.0	0.94	3695.8 362434.3	0.024 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	378.1 114103.3	-13.4 -13.3	21964.7 20481.8	0.94	5340.9 523761.3	0.021 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	329.5 254855.0	-5.0 -5.1	23461.3 22520.9	0.96	5341.3 523804.9	0.016 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	246.7 289544.0	-45.8 -48.6	23461.3 22520.9	0.97	5341.9 523865.4	0.020 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	243.9 289544.0	-62.9 -68.1	23461.3 22520.9	0.97	5342.0 523867.2	0.023 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	313.2 254855.0	-77.7 -82.5	23461.3 22520.9	0.97	5341.5 523818.2	0.029 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	303.5 114103.3	-16.4 -14.1	21964.7 20481.8	0.95	5341.5 523825.8	0.018 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	377.0 114103.3	-19.0 -18.5	21964.7 20111.0	0.94	5340.9 523762.3	0.022 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	218.0 236952.9	-10.5 -10.6	23461.3 22335.5	0.97	5342.1 523882.4	0.012 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	118.2 274865.3	-46.9 -47.3	23461.3 22335.5	0.98	5342.5 523924.9	0.014 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	115.1 274865.3	-61.8 -61.8	23461.3 22335.5	0.98	5342.6 523925.9	0.016 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	182.5 236952.9	-70.7 -73.3	23461.3 22335.5	0.97	5342.3 523900.4	0.022 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	282.2 114103.3	-8.1 -15.0	21964.7 20111.0	0.96	5341.7 523841.6	0.017 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	376.9 140638.4	-9.1 -16.1	22520.9 20111.0	0.96	5340.9 523762.4	0.022 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	106.9 254855.0	-8.5 -11.7	23461.3 22335.5	0.98	5342.6 523928.2	0.007 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	52.7 254855.0	-92.5 -80.8	23461.3 22335.5	0.99	5342.7 523939.2	0.019 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	260.1 140638.4	-44.9 -23.8	22520.9 20111.0	0.97	5341.9 523856.8	0.021 0.000	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	377.9 195836.6	-12.2 -18.5	25910.5 22118.5	0.96	5943.6 582870.8	0.020 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	6.7 295399.8	-7.1 -4.8	26394.2 25067.8	1.00	5945.3 583030.1	0.001 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	223.8 195836.6	-47.0 -44.0	25910.5 22118.5	0.97	5944.7 582974.2	0.018 0.000	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	382.7 195836.6	-11.4 -23.1	25910.5 22118.5	0.97	5943.6 582866.7	0.021 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	188.7 195836.6	-48.1 -40.6	25910.5 22118.5	0.97	5944.8 582990.4	0.016 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	409.0 206129.5	-53.8 -46.9	26039.5 24867.7	0.96	5943.3 582843.4	0.025 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	172.5 206129.5	-18.6 -25.3	26039.5 24867.7	0.97	5944.9 582996.9	0.011 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	472.9 83429.5	-90.1 -116.9	14655.3 14609.7	0.93	2349.0 230359.8	0.079 0.001	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	813.6 87945.1	-51.4 -56.1	14746.4 14700.8	0.91	2343.3 229795.3	0.077 0.000	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	840.8 87945.1	-0.0 1.0	14746.4 14700.8	0.95	2342.7 229737.5	0.058 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	838.6 87945.1	11.2 12.7	14746.4 14700.8	0.91	2342.7 229742.1	0.062 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	809.0 87945.1	46.0 50.9	14746.4 14655.3	0.91	2343.4 229804.9	0.075 0.000	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	468.3 83429.5	81.7 108.3	14655.3 14609.7	0.93	2349.1 230365.4	0.075 0.000	OK
11F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	890.1 79252.9	-71.0 -61.8	14564.2 14473.1	0.90	2341.5 229627.5	0.089 0.000	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1323.6 87945.1	-40.7 -36.8	14746.4 14609.7	0.88	2328.9 228391.8	0.106 0.000	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1400.7 87945.1	2.3 2.9	14746.4 14655.3	0.89	2326.2 228121.2	0.097 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1387.9 87945.1	12.4 11.6	14746.4 14655.3	0.88	2326.7 228167.2	0.099 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 555	1309.5 87945.1	41.6 39.9	14746.4 14564.2	0.88	2329.4 228439.6	0.106 0.000	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	879.9 79252.9	66.6 61.6	14564.2 14473.1	0.90	2341.8 229650.7	0.087 0.000	OK
10F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1287.7 70026.7	-50.2 -53.1	14334.8 14242.6	0.87	2330.2 228512.4	0.110 0.000	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1793.7 85787.1	-23.4 -20.7	14703.8 14611.5	0.86	2309.7 226504.3	0.132 0.000	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1904.5 85787.1	6.9 5.9	14703.8 14611.5	0.86	2304.3 225976.7	0.133 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1879.7 85787.1	15.5 12.5	14703.8 14611.5	0.87	2305.6 226097.6	0.134 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 555	1765.1 85787.1	34.4 30.8	14703.8 14565.4	0.86	2311.0 226635.7	0.134 0.000	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1276.0 70026.7	53.8 59.2	14334.8 14242.6	0.87	2330.6 228551.1	0.112 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1752.3 111825.9	-58.1 -69.1	18588.3 18496.3	0.88	3657.2 358649.7	0.112 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2597.2 163208.5	-23.1 -20.8	19324.5 19186.5	0.88	3609.4 353956.9	0.141 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2740.2 159044.6	12.3 9.2	19278.5 19232.5	0.89	3599.4 352982.7	0.145 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2705.3 159044.6	26.0 19.1	19278.5 19232.5	0.89	3601.9 353225.2	0.147 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2555.1 163208.5	43.1 35.6	19324.5 19140.4	0.89	3612.2 354234.2	0.144 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1743.6 111825.9	63.9 76.7	18588.3 18496.3	0.89	3657.6 358688.6	0.113 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2212.4 102783.2	-38.2 -39.4	18404.2 18220.2	0.86	3633.5 356320.6	0.131 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	3410.3 151181.0	-3.5 -7.0	19186.5 19048.4	0.89	3545.8 347720.0	0.181 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	3576.4 147466.1	12.8 10.3	19140.4 19094.4	0.86	3530.6 346238.1	0.190 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3531.7 147466.1	25.2 20.6	19140.4 19048.4	0.86	3534.8 346643.8	0.191 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	3355.3 151181.0	27.2 26.8	19186.5 19048.4	0.85	3550.6 348194.7	0.183 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2208.7 102783.2	47.1 50.5	18404.2 18220.2	0.86	3633.7 356341.1	0.133 0.000	OK
	7	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2208.7 102783.2	47.1 50.5	18404.2 18220.2	0.86	3633.7 356341.1	0.133 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	2659.9 92468.4	-11.4 -22.9	18162.2 17975.8	0.87	3605.1 353536.5	0.154 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4235.4 155141.8	15.1 7.4	19233.7 19187.1	0.88	3463.6 339664.6	0.224 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4412.5 155141.8	17.6 13.7	19233.7 19187.1	0.85	3443.7 337708.2	0.234 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	4357.7 155141.8	30.1 23.5	19233.7 19187.1	0.85	3449.9 338322.8	0.234 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	4167.2 155141.8	14.5 16.7	19233.7 19140.5	0.85	3471.1 340395.6	0.222 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	2663.1 92468.4	23.7 36.1	18162.2 17975.8	0.86	3604.8 353514.3	0.157 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	3090.4 130848.4	9.3 1.4	22335.5 22150.1	0.91	5219.1 511821.6	0.141 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4219.7 267941.0	41.6 32.9	23461.3 23461.3	0.89	5112.3 501343.8	0.187 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4390.3 289544.0	30.9 28.5	23461.3 23461.3	0.88	5093.3 499480.4	0.192 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4329.0 289544.0	47.9 47.5	23461.3 23461.3	0.88	5100.2 500158.5	0.193 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4145.1 267941.0	4.2 11.1	23461.3 23461.3	0.91	5120.4 502136.1	0.179 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	3101.2 130848.4	4.5 11.5	22335.5 22150.1	0.89	5218.3 511736.4	0.142 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	3512.2 114103.3	8.2 13.0	21964.7 21964.7	0.86	5183.1 508286.5	0.162 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	4214.6 254855.0	47.5 45.3	23461.3 23461.3	0.87	5112.8 501398.3	0.188 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4371.0 289544.0	31.7 29.2	23461.3 23461.3	0.88	5095.5 499694.1	0.192 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4302.9 289544.0	42.8 42.0	23461.3 23461.3	0.88	5103.1 500443.8	0.191 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 583	4136.7 254855.0	-3.3 -0.7	23461.3 23461.3	0.92	5121.3 502224.2	0.177 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	3532.1 114103.3	1.8 2.3	21964.7 21964.7	0.84	5181.3 508108.9	0.161 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	3926.4 151569.6	61.7 34.6	22706.2 21964.7	0.87	5143.2 504376.2	0.189 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	4214.7 267941.0	81.5 63.8	23461.3 23461.3	0.89	5112.8 501397.2	0.193 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	4354.4 289544.0	32.8 34.6	23461.3 23461.3	0.88	5097.3 499878.0	0.191 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	4277.7 289544.0	44.3 44.6	23461.3 23461.3	0.88	5105.9 500719.0	0.190 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 583	4133.0 267941.0	-23.1 -9.2	23461.3 23461.3	0.91	5121.7 502263.0	0.180 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	3957.4 151569.6	-30.7 -10.1	22706.2 21964.7	0.89	5140.0 504066.6	0.185 0.000	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4315.0 213066.1	65.4 65.4	26121.1 24225.2	0.86	5733.4 562253.7	0.188 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4244.9 310967.3	98.7 106.5	26394.2 26394.2	0.89	5740.2 562923.3	0.177 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4331.4 310967.3	32.1 33.7	26394.2 26394.2	0.88	5731.8 562095.5	0.169 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4245.8 310967.3	41.7 46.4	26394.2 26394.2	0.89	5740.1 562914.2	0.168 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4150.7 310967.3	-37.8 -40.9	26394.2 26394.2	0.89	5749.2 563805.8	0.163 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4366.1 213066.1	-35.9 -32.6	26121.1 24225.2	0.86	5728.3 561758.2	0.186 0.000	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4700.6 213066.1	96.2 72.9	26121.1 24225.2	0.87	5693.8 558374.5	0.208 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4279.0 310967.3	81.6 104.7	26394.2 26394.2	0.90	5736.9 562599.2	0.178 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4312.0 310967.3	25.2 37.9	26394.2 26394.2	0.90	5733.7 562282.4	0.169 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4215.8 310967.3	34.5 47.6	26394.2 26394.2	0.90	5743.0 563198.0	0.167 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	4169.8 310967.3	-26.8 -29.4	26394.2 26394.2	0.89	5747.4 563628.1	0.162 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4775.3 213066.1	-51.7 -28.5	26121.1 24225.2	0.88	5685.8 557584.0	0.205 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	5104.8 216196.8	5.0 42.5	26156.7 25336.4	0.91	5648.7 553952.1	0.208 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	4315.3 257920.3	41.6 104.7	26394.2 26391.0	0.91	5733.4 562250.2	0.180 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	4291.3 257920.3	23.5 31.0	26394.2 26394.2	0.89	5735.7 562481.2	0.167 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	4182.1 257920.3	27.3 45.0	26394.2 26391.0	0.90	5746.2 563513.6	0.165 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	4187.3 257920.3	9.0 -32.3	26394.2 26391.0	0.95	5745.7 563465.2	0.164 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	5204.3 216196.8	34.3 -8.3	26156.7 25336.4	0.94	5637.1 552807.3	0.211 0.000	OK

Y方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	350.3 31364.6	-125.4 -166.9	7515.2 7701.1	0.91	1168.7 114605.8	0.177 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	317.6 40300.1	-108.8 -116.1	7780.8 7754.2	0.91	1169.1 114654.2	0.132 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	325.3 40300.1	-4.6 -2.5	7780.8 7780.8	0.93	1169.0 114643.2	0.045 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	344.6 39245.0	40.8 39.9	7754.2 7754.2	0.91	1168.7 114614.5	0.076 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	332.7 38230.8	87.0 101.4	7727.7 7727.7	0.91	1168.9 114632.4	0.123 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	342.9 31364.6	110.3 146.9	7515.2 7701.1	0.91	1168.8 114617.0	0.161 0.001	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	912.0 24076.5	-96.0 -78.9	7196.5 7621.5	0.82	1152.6 113034.7	0.197 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	901.3 40300.1	-96.0 -87.4	7780.8 7727.7	0.86	1153.1 113077.8	0.189 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	963.3 40300.1	-2.6 -1.5	7780.8 7780.8	0.88	1150.5 112821.7	0.126 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	937.8 38230.8	42.4 41.3	7727.7 7727.7	0.85	1151.6 112929.1	0.153 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	858.3 35413.5	75.1 70.0	7648.0 7674.6	0.85	1154.8 113245.4	0.168 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	898.6 24076.5	86.3 75.3	7196.5 7621.5	0.82	1153.2 113088.5	0.188 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	1535.3 25551.9	-102.2 -95.3	7271.9 7487.0	0.76	1118.2 109655.1	0.282 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	1601.8 39311.2	-91.7 -81.4	7755.9 7594.6	0.81	1113.5 109192.6	0.277 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	1725.3 39311.2	4.1 4.3	7755.9 7648.4	0.80	1104.2 108282.4	0.229 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 569	1655.3 38282.0	44.1 42.2	7729.0 7621.5	0.80	1109.5 108806.8	0.249 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 590	1502.5 35425.8	86.6 77.1	7648.4 7540.8	0.81	1120.4 109876.1	0.261 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	661 604	1519.0 25551.9	98.5 95.0	7271.9 7487.0	0.76	1119.3 109765.5	0.277 0.001	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	2191.3 44765.4	-153.4 -170.5	11264.9 11409.8	0.79	1882.5 184612.0	0.267 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 625	2286.6 71082.5	-148.7 -161.3	11989.3 11554.6	0.83	1875.5 183918.9	0.268 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 597	2488.9 72968.2	7.4 9.7	12025.5 11699.5	0.84	1859.5 182351.6	0.217 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 611	2383.3 71082.5	71.4 78.6	11989.3 11627.1	0.83	1868.0 183186.7	0.239 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 625	2134.4 65844.2	145.2 160.0	11880.6 11554.6	0.83	1886.6 185011.3	0.255 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 653	2172.8 44765.4	149.1 167.4	11264.9 11409.8	0.79	1883.9 184742.8	0.264 0.001	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2857.3 41286.1	-145.3 -138.7	11120.0 11264.9	0.74	1826.9 179155.8	0.316 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 639	2968.1 69269.0	-136.9 -134.1	11953.0 11482.2	0.80	1816.2 178108.3	0.316 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	3250.0 72968.2	10.7 10.7	12025.5 11554.6	0.79	1787.2 175264.5	0.286 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 639	3111.9 67524.0	68.8 69.4	11916.8 11482.2	0.79	1801.7 176689.2	0.300 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 653	2763.1 61164.2	140.1 138.4	11771.9 11409.8	0.79	1835.6 180014.4	0.301 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2838.3 41286.1	145.7 141.5	11120.0 11264.9	0.74	1828.7 179331.5	0.314 0.001	OK
	7	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2838.3 41286.1	145.7 141.5	11120.0 11264.9	0.74	1828.7 179331.5	0.314 0.001	OK
7F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	747 718	3520.1 37259.8	-127.8 -139.1	10927.6 11074.3	0.71	1756.9 172297.0	0.377 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 590	3650.0 62650.2	-119.5 -129.8	11807.8 11734.4	0.77	1741.5 170785.2	0.365 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 576	4014.5 65867.1	12.0 12.8	11881.1 11807.8	0.76	1695.3 166252.6	0.345 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	3841.8 59663.3	60.2 66.1	11734.4 11734.4	0.76	1717.8 168453.8	0.355 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 604	3391.4 54296.5	125.9 136.4	11587.7 11661.1	0.76	1771.7 173740.6	0.349 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	747 718	3502.5 37259.8	133.4 143.3	10927.6 11074.3	0.70	1759.0 172497.2	0.377 0.001	OK
6F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	4194.2 51455.7	-156.3 -173.9	15156.2 15339.4	0.73	2757.1 270378.3	0.323 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	5208.7 93121.7	-155.0 -127.4	16530.3 17079.9	0.78	2632.4 258150.6	0.358 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	5663.2 97561.4	14.0 11.2	16621.9 17079.9	0.78	2567.8 251816.3	0.345 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	5454.1 88978.4	74.2 58.3	16438.7 17079.9	0.78	2598.2 254795.3	0.352 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	4895.9 81480.2	161.5 135.6	16255.5 17079.9	0.77	2673.7 262202.2	0.346 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	822 794	4179.3 51455.7	160.3 176.5	15156.2 15339.4	0.73	2758.7 270538.0	0.323 0.001	OK
5F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4871.0 48106.8	-142.9 -140.7	14973.0 14973.0	0.68	2676.9 262513.1	0.362 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	6770.4 85105.6	-134.3 -102.0	16347.1 17079.9	0.75	2387.9 234170.0	0.451 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	7313.2 93121.7	16.5 11.9	16530.3 17079.9	0.76	2287.9 224369.0	0.447 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	7068.1 81480.2	65.8 51.6	16255.5 17079.9	0.74	2334.0 228888.3	0.453 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	6403.2 74891.3	147.3 110.8	16072.2 17079.9	0.74	2451.1 240370.6	0.439 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4859.9 48106.8	148.5 148.5	14973.0 14973.0	0.68	2678.3 262652.2	0.362 0.001	OK
4F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	5537.7 42320.3	-111.8 -125.7	14606.6 14973.0	0.66	2586.2 253617.9	0.411 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 541	8337.8 81480.2	-92.2 -84.2	16255.5 16988.3	0.69	2078.3 203812.8	0.537 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	8970.1 85105.6	17.6 13.6	16347.1 17034.1	0.71	1936.0 189860.2	0.553 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 534	8683.2 74891.3	50.9 45.1	16072.2 17034.1	0.68	2001.5 196277.2	0.553 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	7914.7 69070.5	111.2 96.4	15889.0 16988.3	0.68	2168.2 212628.8	0.527 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 850	5532.7 42320.3	126.0 139.4	14606.6 14973.0	0.66	2586.9 253689.0	0.414 0.001	OK
3F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	6200.4 56314.6	-116.6 -131.6	18484.8 18484.8	0.69	3649.7 357914.8	0.360 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 562	9918.9 103674.2	-99.9 -99.2	20365.5 21462.7	0.69	2963.0 290575.3	0.506 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 555	10637.6 112411.2	20.3 19.5	20574.5 21514.9	0.70	2793.8 273975.6	0.521 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 555	10305.2 95917.6	56.1 56.5	20156.6 21514.9	0.67	2873.5 281796.9	0.522 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 569	9438.9 89000.1	120.5 117.6	19947.6 21410.4	0.68	3069.5 301012.9	0.496 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 963	6204.4 56314.6	126.9 145.2	18484.8 18484.8	0.69	3649.2 357859.9	0.363 0.000	OK
2F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6856.2 50267.5	-96.3 -95.6	18066.8 18484.8	0.63	3551.6 348295.1	0.397 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	11509.5 95917.6	-56.7 -64.3	20156.6 21410.4	0.67	2576.7 252687.5	0.583 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 562	12309.7 107910.2	19.5 23.0	20470.0 21462.7	0.69	2376.7 233072.6	0.606 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 569	11929.7 95917.6	44.2 49.2	20156.6 21410.4	0.67	2471.7 242386.4	0.601 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 583	10971.8 82804.7	79.9 89.6	19738.6 21305.9	0.66	2711.1 265866.5	0.572 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6871.4 50267.5	120.1 120.7	18066.8 18484.8	0.63	3549.2 348060.6	0.402 0.000	OK
1F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	7499.5 83766.6	3.5 -53.6	19772.6 19772.6	0.86	3445.8 337920.9	0.392 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	680 609	13128.4 112935.1	16.5 -34.8	20586.3 21109.4	0.91	2172.0 213004.8	0.646 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	664 601	14000.5 118319.3	23.6 26.1	20702.5 21167.5	0.67	1954.1 191628.5	0.681 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 609	13565.4 107910.2	27.0 40.8	20470.0 21109.4	0.71	2062.8 202294.2	0.671 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	711 617	12530.7 103213.3	28.4 65.5	20353.8 21051.3	0.75	2321.4 227655.8	0.629 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	789 789	7529.0 83766.6	14.6 74.3	19772.6 19772.6	0.82	3440.7 337421.6	0.397 0.000	OK

Y方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	536.8 62424.0	-759.7 -1539.5	14609.7 14108.7	0.93	2348.2 230276.8	0.653 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	525.0 81300.9	-423.4 -856.1	14655.3 14609.7	0.94	2348.3 230292.9	0.380 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	13.7 37255.5	-158.8 -321.2	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114877.2	0.272 0.003	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	1243.7 48457.4	-789.3 -1541.4	14473.1 13562.1	0.88	2331.6 228655.7	0.683 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	1155.0 75382.2	-1033.3 -1678.8	14564.2 14473.1	0.90	2334.4 228929.8	0.732 0.007	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	1981.0 43731.8	-903.0 -1508.1	14150.3 13320.1	0.83	2300.4 225593.9	0.706 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1820.8 66765.9	-1310.9 -1875.3	14334.8 14242.6	0.86	2308.4 226378.6	0.833 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	2802.7 66023.3	-93.6 -1731.3	18404.2 17299.9	0.89	3594.9 352540.4	0.598 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	2434.3 107161.6	-789.5 -2472.4	18588.3 18496.3	0.90	3620.0 355004.0	0.748 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3636.5 58081.7	-642.7 -2468.7	18220.2 16931.8	0.84	3525.0 345684.5	0.815 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3050.5 94794.5	-1274.0 -3007.8	18404.2 18220.2	0.87	3576.0 350688.2	0.901 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	4461.8 50227.7	-1082.9 -1806.7	17975.8 16485.0	0.76	3438.0 337150.3	0.679 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	3667.4 85550.2	-1637.7 -2437.1	18162.2 17975.8	0.83	3522.1 345396.5	0.774 0.007	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	5295.2 71337.7	-314.0 -1519.5	21964.7 20481.8	0.84	4979.8 488356.2	0.515 0.003	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	4301.1 122046.3	-946.5 -2210.6	22335.5 22150.1	0.87	5103.3 500464.2	0.566 0.004	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	6128.7 64419.7	-424.4 -2332.5	21964.7 20111.0	0.82	4856.6 476271.8	0.699 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	4941.7 114103.3	-1056.4 -2937.0	21964.7 21964.7	0.86	5026.7 492949.2	0.718 0.006	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	6955.2 64419.7	-1077.4 -2074.3	22520.9 20111.0	0.75	4716.7 462547.7	0.672 0.004	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	5577.1 114103.3	-1656.4 -2693.4	22706.2 21964.7	0.82	4940.2 484466.5	0.689 0.006	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	7818.6 64452.5	-1705.8 -1379.5	25910.5 22118.5	0.69	5249.7 514817.0	0.577 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6276.0 110665.2	-2421.8 -2040.3	26121.1 24225.2	0.78	5497.1 539078.0	0.596 0.004	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	8671.9 64452.5	-3027.8 -700.6	25910.5 22118.5	0.77	5089.6 499114.7	0.848 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6965.0 110665.2	-3340.0 -1249.7	26121.1 24225.2	0.83	5393.3 528897.7	0.784 0.006	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	9508.0 135015.3	-4949.3 739.3	26039.5 24867.7	0.89	4916.6 482153.8	1.177 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	7617.1 158231.9	-5253.1 -232.4	26156.7 25336.4	0.89	5285.1 518287.5	1.123 0.010	NG

Y方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	649.6 68445.5	-967.7 -1932.1	14746.4 14290.9	0.93	2346.4 230104.4	0.814 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	650.6 85642.7	-337.2 -634.5	14746.4 14700.8	0.93	2346.4 230102.7	0.298 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	202.3 39245.0	-13.6 -156.0	7780.8 7754.2	0.96	1170.5 114786.9	0.155 0.001	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	1334.8 57163.5	-766.0 -1531.7	14746.4 13926.5	0.89	2328.6 228353.5	0.686 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1203.0 81300.9	-962.4 -1666.3	14746.4 14609.7	0.90	2332.9 228784.1	0.732 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	233.0 38230.8	-501.5 -704.3	7780.8 7727.7	0.93	1170.2 114757.4	0.595 0.006	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	2078.6 60892.2	-1341.0 -1708.7	14657.6 14058.1	0.84	2295.2 225084.0	0.776 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1884.0 81382.2	-1961.5 -2059.0	14703.8 14611.5	0.85	2305.3 226076.7	0.892 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	90.7 33695.6	-518.6 -868.2	7755.9 7594.6	0.96	1171.2 114859.4	0.724 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	3162.0 122116.7	-1038.6 -2993.1	19232.5 18772.3	0.89	3567.0 349803.9	0.909 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2243.5 151181.0	-1885.3 -3521.8	19324.5 19186.5	0.91	3631.6 356143.2	0.993 0.010	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	4245.4 111825.9	-1447.2 -3076.4	19094.4 18588.3	0.86	3462.5 339555.9	0.969 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2602.4 140435.6	-1838.0 -3437.4	19186.5 19048.4	0.90	3609.0 353922.7	0.985 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	5334.5 100261.0	-1830.9 -2624.4	19093.9 18348.5	0.80	3326.7 326233.5	0.894 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	2959.4 151233.6	-3143.8 -3293.4	19233.7 19187.1	0.86	3583.2 351387.4	0.939 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	6437.2 140638.4	-1071.3 -2450.4	23461.3 22520.9	0.85	4806.5 471352.2	0.693 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4209.4 267941.0	-3195.8 -4783.2	23461.3 23461.3	0.90	5113.4 501454.0	0.994 0.010	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	7544.6 130848.4	-1179.5 -3193.3	23461.3 22335.5	0.84	4606.1 451701.2	0.868 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	5463.6 254855.0	-3340.3 -4544.0	23461.3 23461.3	0.87	4956.4 486056.9	0.992 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	8655.5 130848.4	-1874.9 -2909.0	23461.3 22335.5	0.79	4373.2 428859.7	0.847 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	6716.6 248668.6	-3608.2 -4392.6	23461.3 23461.3	0.85	4758.9 466687.7	1.005 0.009	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	9729.6 144257.9	-2504.5 -2177.0	26394.2 25067.8	0.76	4868.1 477397.0	0.730 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7906.0 267577.3	-4318.3 -4050.2	26394.2 26394.2	0.83	5234.0 513282.4	0.923 0.008	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10814.0 144257.9	-3963.0 -1443.7	26394.2 25067.8	0.81	4614.6 452538.5	1.017 0.009	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	9104.3 267577.3	-4905.9 -3316.7	26394.2 26394.2	0.85	5002.1 490538.1	1.067 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	11928.3 172152.9	-4373.6 -50.1	26394.2 25570.8	0.87	4326.2 424258.4	1.152 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	10342.0 238676.8	-4770.6 -2847.9	26394.2 26391.0	0.83	4728.2 463679.7	1.091 0.010	NG

Y方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	701.4 68445.5	-972.4 -1944.2	14700.8 14290.9	0.92	2345.5 230014.3	0.821 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	668.7 85642.7	-327.7 -605.2	14746.4 14700.8	0.93	2346.1 230072.0	0.287 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	180.8 40300.1	14.8 -115.9	7780.8 7780.8	0.97	1170.7 114805.2	0.120 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1449.9 57163.5	-766.5 -1526.0	14655.3 13926.5	0.88	2324.3 227940.6	0.690 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1285.8 83429.5	-967.9 -1670.4	14746.4 14655.3	0.90	2330.2 228518.8	0.738 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	233.0 40300.1	-492.7 -690.2	7780.8 7780.8	0.93	1170.2 114757.3	0.584 0.006	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	2251.5 60892.2	-1344.9 -1708.2	14611.5 14058.1	0.83	2285.4 224119.5	0.785 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	2034.7 81382.2	-1969.9 -2051.9	14703.8 14611.5	0.85	2297.6 225316.5	0.895 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	102.9 35425.8	-517.4 -863.3	7755.9 7648.4	0.96	1171.2 114854.2	0.721 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	3396.1 122116.7	-1058.7 -2986.3	19140.4 18772.3	0.89	3547.0 347843.0	0.918 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2464.6 155038.0	-1899.9 -3516.9	19278.5 19232.5	0.90	3618.1 354814.5	1.001 0.010	NG
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4541.2 111825.9	-1461.7 -3055.9	19048.4 18588.3	0.85	3428.7 336236.6	0.978 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	2892.5 143886.5	-1861.2 -3425.1	19140.4 19094.4	0.89	3588.3 351887.2	0.993 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	5687.8 100261.0	-1826.6 -2613.4	19187.1 18348.5	0.80	3276.0 321261.3	0.908 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3323.0 151233.6	-3147.0 -3276.8	19233.7 19187.1	0.85	3553.4 348470.2	0.948 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	6835.6 140638.4	-1080.1 -2454.6	23461.3 22520.9	0.84	4738.0 464640.1	0.710 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4619.7 274865.3	-3223.4 -4783.5	23461.3 23461.3	0.89	5066.5 496856.5	1.009 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	7983.8 130848.4	-1187.2 -3183.1	23461.3 22335.5	0.83	4517.8 443045.1	0.884 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5914.6 254855.0	-3413.6 -4512.3	23461.3 23461.3	0.87	4890.0 479544.0	1.001 0.009	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	9135.6 130848.4	-1870.8 -2903.1	23461.3 22335.5	0.78	4262.6 418018.2	0.866 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	7216.8 254855.0	-3613.9 -4329.7	23461.3 23461.3	0.85	4668.7 457842.1	1.013 0.009	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10298.0 144257.9	-2515.8 -2180.1	26394.2 25067.8	0.75	4738.6 464694.0	0.753 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8541.8 267577.3	-4308.0 -4058.6	26394.2 26394.2	0.83	5115.0 501612.9	0.942 0.009	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	11463.8 144257.9	-3902.7 -1440.7	26394.2 25067.8	0.81	4449.9 436384.8	1.033 0.009	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	9873.2 267577.3	-4746.2 -3353.9	26394.2 26394.2	0.84	4836.0 474254.5	1.067 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	12643.7 172152.9	-4196.2 -133.7	26394.2 25570.8	0.86	4126.2 404643.3	1.150 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	11218.7 244844.8	-4553.1 -3035.0	26394.2 26394.2	0.82	4513.1 442587.6	1.084 0.010	NG

Y 方向負加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	701.2 68445.5	-973.5 -1942.0	14700.8 14290.9	0.92	2345.5 230014.6	0.820 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	668.5 85642.7	-294.0 -584.3	14746.4 14700.8	0.93	2346.1 230072.2	0.279 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	199.2 39245.0	27.2 -100.7	7754.2 7754.2	0.97	1170.5 114789.7	0.110 0.001	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1451.1 57163.5	-769.1 -1525.1	14655.3 13926.5	0.88	2324.3 227936.1	0.690 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1257.6 83429.5	-958.5 -1637.7	14746.4 14655.3	0.90	2331.2 228611.0	0.724 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	217.6 38230.8	-479.0 -676.4	7727.7 7727.7	0.94	1170.4 114772.7	0.571 0.006	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	2252.9 60892.2	-1345.8 -1705.5	14611.5 14058.1	0.83	2285.3 224111.5	0.784 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1991.8 81382.2	-1967.0 -2054.1	14703.8 14611.5	0.85	2299.9 225538.9	0.895 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 569	40.9 34544.4	-516.5 -853.6	7729.0 7621.5	0.97	1171.4 114873.9	0.715 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	3398.3 122116.7	-1060.6 -2985.5	19140.4 18772.3	0.89	3546.8 347823.9	0.918 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2413.2 155038.0	-1894.8 -3516.1	19278.5 19232.5	0.90	3621.4 355134.6	0.999 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4544.5 111825.9	-1462.7 -3054.0	19048.4 18588.3	0.85	3428.3 336199.2	0.977 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2832.5 140435.6	-1854.9 -3426.8	19140.4 19048.4	0.89	3592.7 352325.9	0.991 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	5692.4 100261.0	-1824.5 -2612.9	19187.1 18348.5	0.80	3275.3 321194.1	0.908 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3253.4 151233.6	-3142.1 -3279.3	19233.7 19187.1	0.86	3559.4 349055.1	0.946 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	6840.0 140638.4	-1081.0 -2456.5	23461.3 22520.9	0.84	4737.2 464564.0	0.710 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4547.9 267941.0	-3217.2 -4783.8	23461.3 23461.3	0.89	5075.0 497692.2	1.005 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	7988.7 130848.4	-1187.8 -3182.0	23461.3 22335.5	0.83	4516.8 442946.5	0.884 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5839.9 254855.0	-3398.1 -4515.5	23461.3 23461.3	0.87	4901.4 480658.9	0.999 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	9140.0 130848.4	-1869.8 -2902.9	23461.3 22335.5	0.78	4261.6 417916.7	0.866 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	7137.6 248668.6	-3611.1 -4339.9	23461.3 23461.3	0.84	4683.4 459284.1	1.011 0.009	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10304.1 144257.9	-2517.1 -2180.9	26394.2 25067.8	0.75	4737.1 464552.9	0.753 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8454.6 267577.3	-4309.6 -4055.0	26394.2 26394.2	0.83	5131.9 503268.3	0.940 0.009	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	11470.7 144257.9	-3901.9 -1439.5	26394.2 25067.8	0.81	4448.1 436207.1	1.033 0.009	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	9776.4 267577.3	-4766.4 -3344.9	26394.2 26394.2	0.84	4857.7 476376.9	1.067 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	12650.7 172152.9	-4194.4 -134.9	26394.2 25570.8	0.86	4124.2 404445.9	1.150 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	11109.1 238676.8	-4580.2 -3007.6	26394.2 26391.0	0.82	4541.0 445319.2	1.085 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	652.0 68445.5	-971.5 -1929.0	14746.4 14290.9	0.93	2346.4 230100.3	0.813 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	647.9 83429.5	-303.7 -612.5	14746.4 14655.3	0.93	2346.4 230107.2	0.289 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	212.0 38230.8	-0.0 -140.3	7727.7 7727.7	0.96	1170.4 114778.1	0.143 0.001	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	1340.7 57163.5	-773.5 -1527.5	14746.4 13926.5	0.88	2328.4 228333.2	0.685 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 555	1167.9 79252.9	-945.1 -1621.3	14746.4 14564.2	0.90	2334.0 228891.3	0.713 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	205.5 36317.0	-482.8 -683.1	7648.0 7674.6	0.94	1170.5 114784.1	0.576 0.006	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	2082.9 60892.2	-1343.8 -1701.1	14657.6 14058.1	0.83	2295.0 225060.9	0.773 0.008	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 555	1833.2 79305.9	-1959.5 -2053.5	14703.8 14565.4	0.85	2307.8 226319.9	0.887 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 590	12.2 32089.2	-517.0 -851.5	7648.4 7540.8	0.98	1171.4 114877.3	0.717 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	3166.6 122116.7	-1044.0 -2990.3	19232.5 18772.3	0.89	3566.6 349766.6	0.909 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2182.7 147466.1	-1880.2 -3520.8	19324.5 19140.4	0.91	3635.2 356486.8	0.990 0.010	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	4249.7 111825.9	-1450.0 -3071.2	19094.4 18588.3	0.86	3462.0 339509.5	0.968 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2531.9 140435.6	-1833.0 -3438.9	19186.5 19048.4	0.90	3613.7 354384.9	0.983 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	5338.2 100261.0	-1824.6 -2623.3	19093.9 18348.5	0.80	3326.1 326182.8	0.894 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2879.0 147471.2	-3134.9 -3295.3	19233.7 19140.5	0.86	3589.3 351986.6	0.936 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	6456.8 140638.4	-1074.8 -2456.2	23461.3 22520.9	0.85	4803.2 471030.6	0.694 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4110.9 267941.0	-3188.2 -4787.6	23461.3 23461.3	0.90	5124.0 502494.0	0.991 0.010	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	7583.1 130848.4	-1182.7 -3188.7	23461.3 22335.5	0.83	4598.5 450961.6	0.869 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 583	5344.5 242704.8	-3319.4 -4548.9	23461.3 23461.3	0.87	4973.1 487690.1	0.987 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	8712.1 130848.4	-1871.7 -2906.8	23461.3 22335.5	0.79	4360.4 427611.1	0.849 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 583	6577.0 242704.8	-3603.4 -4408.0	23461.3 23461.3	0.85	4782.9 469042.2	1.002 0.009	NG
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	9789.2 144257.9	-2508.1 -2179.9	26394.2 25067.8	0.76	4854.9 476098.5	0.733 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7757.6 267577.3	-4324.0 -4047.4	26394.2 26394.2	0.84	5260.5 515876.7	0.919 0.008	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10875.1 144257.9	-3960.7 -1440.2	26394.2 25067.8	0.81	4599.5 451058.3	1.019 0.009	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8946.7 267577.3	-4941.5 -3301.4	26394.2 26394.2	0.85	5034.5 493713.2	1.068 0.010	NG
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	11989.6 172152.9	-4358.3 -54.9	26394.2 25570.8	0.87	4309.6 422624.4	1.152 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	10174.4 238676.8	-4812.1 -2804.3	26394.2 26391.0	0.84	4767.3 467517.2	1.093 0.010	NG

Y 方向負加力時 67L-M

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	533.1 62424.0	-766.4 -1536.8	14609.7 14108.7	0.93	2348.2 230281.8	0.651 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	524.1 81300.9	-428.7 -855.8	14655.3 14609.7	0.94	2348.3 230294.1	0.380 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	8.8 37255.5	-161.2 -322.9	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114877.5	0.274 0.003	OK
11F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	1237.6 48457.4	-801.9 -1533.6	14473.1 13562.1	0.88	2331.8 228675.3	0.679 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	1149.2 75382.2	-1035.8 -1663.0	14564.2 14473.1	0.90	2334.6 228947.0	0.725 0.007	OK
10F	A	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	1978.4 43731.8	-907.2 -1495.8	14150.3 13320.1	0.83	2300.6 225607.3	0.701 0.007	OK
	B	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1809.0 66765.9	-1299.6 -1854.1	14334.8 14242.6	0.86	2309.0 226433.6	0.824 0.008	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	2809.5 66023.3	-106.0 -1726.4	18404.2 17299.9	0.89	3594.4 352491.1	0.597 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	2414.0 107161.6	-794.3 -2443.9	18588.3 18496.3	0.90	3621.3 355129.3	0.740 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3661.2 58081.7	-646.8 -2456.4	18220.2 16931.8	0.84	3522.7 345454.4	0.813 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3016.4 94794.5	-1279.9 -3005.1	18404.2 18220.2	0.87	3578.7 350952.6	0.898 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	4507.2 50227.7	-1073.5 -1804.7	17975.8 16485.0	0.76	3432.7 336630.0	0.682 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	3617.7 85550.2	-1627.5 -2432.4	18162.2 17975.8	0.83	3526.8 345858.2	0.770 0.007	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	5360.1 71337.7	-318.2 -1529.0	21964.7 20481.8	0.83	4970.9 487479.4	0.520 0.003	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	4234.5 122046.3	-950.9 -2221.2	22335.5 22150.1	0.87	5110.7 501185.1	0.565 0.004	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	6213.3 64419.7	-426.1 -2326.9	21964.7 20111.0	0.82	4843.1 474945.7	0.702 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	4857.2 114103.3	-1058.2 -2931.1	21964.7 21964.7	0.86	5037.4 494000.4	0.714 0.006	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	7060.9 64419.7	-1073.4 -2073.5	22520.9 20111.0	0.75	4697.5 460666.5	0.677 0.005	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	5474.4 114103.3	-1652.0 -2692.5	22706.2 21964.7	0.82	4954.9 485907.2	0.685 0.006	OK
3F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	7959.6 64452.5	-1708.9 -1383.4	25910.5 22118.5	0.68	5224.4 512334.7	0.584 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6144.3 110665.2	-2426.8 -2044.5	26121.1 24225.2	0.78	5515.7 540903.8	0.592 0.004	OK
2F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	8851.5 64452.5	-3035.7 -696.4	25910.5 22118.5	0.77	5053.8 495603.8	0.857 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6803.9 110665.2	-3341.4 -1244.0	26121.1 24225.2	0.83	5418.5 531372.7	0.778 0.006	OK
1F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	9727.2 135015.3	-4914.3 744.1	26039.5 24867.7	0.89	4868.6 477448.6	1.180 0.010	NG
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	7431.3 158231.9	-5282.6 -229.2	26156.7 25336.4	0.89	5316.9 521406.8	1.120 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	536.8 81300.9	-174.9 -213.9	14609.7 14108.7	0.93	2348.2 230276.8	0.123 0.001	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	649.6 87945.1	-144.6 -163.3	14746.4 14290.9	0.92	2346.4 230104.4	0.110 0.001	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	701.4 85642.7	-21.2 -20.1	14700.8 14290.9	0.91	2345.5 230014.3	0.057 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	534 597	701.2 85642.7	15.7 17.1	14700.8 14290.9	0.91	2345.5 230014.6	0.056 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 597	652.0 87945.1	133.4 153.5	14746.4 14290.9	0.92	2346.4 230100.3	0.106 0.001	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	548 625	533.1 81300.9	163.8 204.4	14609.7 14108.7	0.93	2348.2 230281.8	0.119 0.001	OK
11F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	1243.7 75382.2	-146.5 -133.5	14473.1 13562.1	0.88	2331.6 228655.7	0.147 0.001	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	1334.8 87945.1	-121.4 -116.1	14746.4 13926.5	0.88	2328.6 228353.5	0.142 0.001	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1449.9 83429.5	-14.2 -10.4	14655.3 13926.5	0.89	2324.3 227940.6	0.110 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 653	1451.1 83429.5	18.1 20.6	14655.3 13926.5	0.88	2324.3 227936.1	0.112 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 653	1340.7 87945.1	122.7 123.8	14746.4 13926.5	0.88	2328.4 228333.2	0.143 0.001	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	569 709	1237.6 75382.2	143.8 139.1	14473.1 13562.1	0.87	2331.8 228675.3	0.146 0.001	OK
10F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	1981.0 63727.7	-125.9 -134.5	14150.3 13320.1	0.83	2300.4 225593.9	0.198 0.001	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	2078.6 83541.1	-103.4 -106.3	14657.6 14058.1	0.84	2295.2 225084.0	0.187 0.000	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	2251.5 81382.2	-5.8 -2.2	14611.5 14058.1	0.89	2285.4 224119.5	0.162 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	547 633	2252.9 81382.2	27.8 28.4	14611.5 14058.1	0.84	2285.3 224111.5	0.171 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	540 633	2082.9 83541.1	124.2 133.2	14657.6 14058.1	0.85	2295.0 225060.9	0.197 0.001	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	619 747	1978.4 63727.7	135.8 152.7	14150.3 13320.1	0.83	2300.6 225607.3	0.204 0.001	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	2802.7 102783.2	-166.7 -179.3	18404.2 17299.9	0.84	3594.9 352540.4	0.204 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	3162.0 155038.0	-142.7 -126.5	19232.5 18772.3	0.87	3567.0 349803.9	0.203 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	3396.1 147466.1	-3.8 -0.5	19140.4 18772.3	0.91	3547.0 347843.0	0.182 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	3398.3 147466.1	51.2 49.8	19140.4 18772.3	0.85	3546.8 347823.9	0.193 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 625	3166.6 155038.0	186.8 172.3	19232.5 18772.3	0.86	3566.6 349766.6	0.213 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	2809.5 102783.2	184.8 208.7	18404.2 17299.9	0.84	3594.4 352491.1	0.211 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3636.5 94794.5	-147.9 -142.8	18220.2 16931.8	0.81	3525.0 345684.5	0.248 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	4245.4 143886.5	-118.3 -94.0	19094.4 18588.3	0.85	3462.5 339555.9	0.256 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4541.2 140435.6	7.4 7.1	19048.4 18588.3	0.82	3428.7 336236.6	0.246 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4544.5 140435.6	50.2 44.5	19048.4 18588.3	0.83	3428.3 336199.2	0.256 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	4249.7 143886.5	176.0 144.6	19094.4 18588.3	0.84	3462.0 339509.5	0.270 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3661.2 94794.5	179.4 179.8	18220.2 16931.8	0.80	3522.7 345454.4	0.257 0.001	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	4461.8 85550.2	-122.8 -138.6	17975.8 16485.0	0.78	3438.0 337150.3	0.302 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	5334.5 143847.4	-90.7 -90.6	19093.9 18348.5	0.81	3326.7 326233.5	0.311 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	5687.8 151233.6	11.9 7.9	19187.1 18348.5	0.84	3276.0 321261.3	0.313 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 690	5692.4 151233.6	68.8 48.4	19187.1 18348.5	0.83	3275.3 321194.1	0.326 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 690	5338.2 143847.4	159.5 143.0	19093.9 18348.5	0.82	3326.1 326182.8	0.328 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	747 975	4507.2 85550.2	158.2 170.6	17975.8 16485.0	0.78	3432.7 336630.0	0.311 0.001	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	5295.2 114103.3	-155.4 -173.8	21964.7 20481.8	0.80	4979.8 488356.2	0.286 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	6437.2 254855.0	-127.8 -143.3	23461.3 22520.9	0.85	4806.5 471352.2	0.309 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	6835.6 289544.0	9.0 6.2	23461.3 22520.9	0.87	4738.0 464640.1	0.305 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 766	6840.0 289544.0	99.1 108.9	23461.3 22520.9	0.85	4737.2 464564.0	0.322 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 766	6456.8 254855.0	209.4 229.0	23461.3 22520.9	0.85	4803.2 471030.6	0.324 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1075	5360.1 114103.3	184.0 199.4	21964.7 20481.8	0.79	4970.9 487479.9	0.293 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	6128.7 114103.3	-125.2 -132.1	21964.7 20111.0	0.77	4856.6 476271.8	0.325 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	7544.6 236952.9	-95.7 -101.9	23461.3 22335.5	0.83	4606.1 451701.2	0.354 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	7983.8 274865.3	15.3 14.5	23461.3 22335.5	0.83	4517.8 443045.1	0.360 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	7988.7 274865.3	94.1 91.1	23461.3 22335.5	0.83	4516.8 442946.5	0.373 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 794	7583.1 236952.9	177.6 183.4	23461.3 22335.5	0.82	4598.5 450961.6	0.369 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 1131	6213.3 114103.3	153.4 165.4	21964.7 20111.0	0.78	4843.1 474945.7	0.334 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	6955.2 140638.4	-165.3 -141.1	22520.9 20111.0	0.79	4716.7 462547.7	0.372 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	8655.5 254855.0	-121.6 -104.2	23461.3 22335.5	0.83	4373.2 428859.7	0.407 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	9135.6 274865.3	24.4 18.8	23461.3 22335.5	0.84	4262.6 418018.2	0.413 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	548 794	9140.0 274865.3	81.7 86.6	23461.3 22335.5	0.82	4261.6 417916.7	0.423 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 794	8712.1 254855.0	216.7 189.6	23461.3 22335.5	0.83	4360.4 427611.1	0.425 0.001	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	766 1131	7060.9 140638.4	215.9 177.2	22520.9 20111.0	0.80	4697.5 460666.5	0.385 0.000	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	7818.6 195836.6	-171.2 -202.8	25910.5 22118.5	0.82	5249.7 514817.0	0.382 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	9729.6 295399.8	-125.7 -141.5	26394.2 25067.8	0.83	4868.1 477397.0	0.409 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10298.0 295399.8	29.4 29.9	26394.2 25067.8	0.81	4738.6 464694.0	0.415 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10304.1 295399.8	81.1 82.1	26394.2 25067.8	0.81	4737.1 464552.9	0.423 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	9789.2 295399.8	229.8 249.1	26394.2 25067.8	0.83	4854.9 476098.5	0.426 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	7959.6 195836.6	225.9 262.9	25910.5 22118.5	0.81	5224.4 512334.7	0.397 0.001	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	8671.9 195836.6	-152.7 -156.0	25910.5 22118.5	0.79	5089.6 499114.7	0.414 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10814.0 295399.8	-86.8 -97.9	26394.2 25067.8	0.82	4614.6 452538.5	0.445 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	11463.8 295399.8	34.1 36.7	26394.2 25067.8	0.81	4449.9 436384.8	0.463 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	11470.7 295399.8	64.9 79.7	26394.2 25067.8	0.82	4448.1 436207.1	0.469 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	555 794	10875.1 295399.8	189.6 210.3	26394.2 25067.8	0.82	4599.5 451058.3	0.464 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 1188	8851.5 195836.6	215.6 220.1	25910.5 22118.5	0.79	5053.8 495603.8	0.431 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	9508.0 206129.5	2.5 -89.4	26039.5 24867.7	0.90	4916.6 482153.8	0.396 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	11928.3 251255.0	24.7 -33.6	26394.2 25570.8	0.97	4326.2 424258.4	0.472 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	12643.7 251255.0	31.7 51.6	26394.2 25570.8	0.82	4126.2 404643.3	0.502 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	12650.7 251255.0	36.7 75.0	26394.2 25570.8	0.83	4124.2 404445.9	0.506 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	601 727	11989.6 251255.0	42.4 153.4	26394.2 25570.8	0.86	4309.6 422624.4	0.492 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	664 820	9727.2 206129.5	11.4 153.4	26039.5 24867.7	0.88	4868.6 477448.6	0.415 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	525.0 83429.5	-181.3 -228.8	14655.3 14609.7	0.93	2348.3 230292.9	0.127 0.001	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	650.6 87945.1	-153.4 -174.4	14746.4 14700.8	0.92	2346.4 230102.7	0.113 0.001	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	668.7 87945.1	-19.7 -21.2	14746.4 14700.8	0.92	2346.1 230072.0	0.054 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 534	668.5 87945.1	38.2 40.3	14746.4 14700.8	0.92	2346.1 230072.2	0.061 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	647.9 87945.1	154.1 173.4	14746.4 14655.3	0.92	2346.4 230107.2	0.112 0.001	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	541 548	524.1 83429.5	178.9 223.6	14655.3 14609.7	0.93	2348.3 230294.1	0.125 0.001	OK
11F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	1155.0 79252.9	-157.7 -148.3	14564.2 14473.1	0.88	2334.4 228929.8	0.140 0.001	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 548	1203.0 87945.1	-142.7 -140.5	14746.4 14609.7	0.88	2332.9 228784.1	0.137 0.001	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1285.8 87945.1	-20.4 -20.5	14746.4 14655.3	0.88	2330.2 228518.8	0.096 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 541	1257.6 87945.1	30.9 26.9	14746.4 14655.3	0.89	2331.2 228611.0	0.098 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	527 555	1167.9 87945.1	136.4 131.4	14746.4 14564.2	0.89	2334.0 228891.3	0.132 0.001	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	555 569	1149.2 79252.9	151.1 138.1	14564.2 14473.1	0.88	2334.6 228947.0	0.137 0.001	OK
10F	1	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1820.8 70026.7	-140.0 -154.3	14334.8 14242.6	0.85	2308.4 226378.6	0.185 0.001	OK
	2	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1884.0 85787.1	-133.8 -134.2	14703.8 14611.5	0.85	2305.3 226076.7	0.179 0.001	OK
	3	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	2034.7 85787.1	-24.5 -23.0	14703.8 14611.5	0.85	2297.6 225316.5	0.148 0.000	OK
	4	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 547	1991.8 85787.1	25.8 21.8	14703.8 14611.5	0.86	2299.9 225538.9	0.146 0.000	OK
	5	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	533 555	1833.2 85787.1	119.2 117.0	14703.8 14565.4	0.86	2307.8 226319.9	0.170 0.001	OK
	6	432.3 120520	6578.9 357.5	16.7 16.7	590 604	1809.0 70026.7	128.4 138.6	14334.8 14242.6	0.85	2309.0 226433.6	0.178 0.001	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	2434.3 111825.9	-198.3 -215.2	18588.3 18496.3	0.86	3620.0 355004.0	0.183 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 562	2243.5 163208.5	-201.2 -161.7	19324.5 19186.5	0.89	3631.6 356143.2	0.166 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2464.6 159044.6	-44.2 -36.0	19278.5 19232.5	0.89	3618.1 354814.5	0.139 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 555	2413.2 159044.6	39.4 30.6	19278.5 19232.5	0.89	3621.4 355134.6	0.135 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2182.7 163208.5	173.5 137.4	19324.5 19140.4	0.90	3635.2 356486.8	0.157 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	2414.0 111825.9	179.9 191.6	18588.3 18496.3	0.86	3621.3 355129.3	0.176 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3050.5 102783.2	-189.3 -177.3	18404.2 18220.2	0.83	3576.0 350688.2	0.211 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2602.4 151181.0	-192.0 -145.2	19186.5 19048.4	0.88	3609.0 353922.7	0.183 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	2892.5 147466.1	-40.5 -34.2	19140.4 19094.4	0.87	3588.3 351887.2	0.161 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2832.5 147466.1	29.1 22.8	19140.4 19048.4	0.88	3592.7 352325.9	0.156 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2531.9 151181.0	159.8 119.1	19186.5 19048.4	0.89	3613.7 354384.9	0.172 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3016.4 102783.2	168.0 153.4	18404.2 18220.2	0.84	3578.7 350952.6	0.205 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	3667.4 92468.4	-176.9 -192.1	18162.2 17975.8	0.81	3522.1 345396.5	0.248 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	2959.4 155141.8	-177.0 -156.5	19233.7 19187.1	0.87	3583.2 351387.4	0.197 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3323.0 155141.8	-53.3 -38.8	19233.7 19187.1	0.87	3553.4 348470.2	0.186 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 562	3253.4 155141.8	30.6 21.7	19233.7 19187.1	0.88	3559.4 349055.1	0.177 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2879.0 155141.8	140.0 125.4	19233.7 19140.5	0.87	3589.3 351986.6	0.184 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	718 747	3617.7 92468.4	154.4 165.8	18162.2 17975.8	0.81	3526.8 345858.2	0.239 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	4301.1 130848.4	-225.4 -242.9	22335.5 22150.1	0.83	5103.3 500464.2	0.233 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4209.4 267941.0	-258.1 -255.2	23461.3 23461.3	0.88	5113.4 501454.0	0.222 0.001	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 548	4619.7 289544.0	-88.7 -88.8	23461.3 23461.3	0.87	5066.5 496856.5	0.212 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 555	4547.9 289544.0	46.6 48.8	23461.3 23461.3	0.88	5075.0 497692.2	0.202 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 555	4110.9 267941.0	201.9 200.0	23461.3 23461.3	0.88	5124.0 502494.0	0.209 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	794 822	4234.5 130848.4	197.3 212.9	22335.5 22150.1	0.83	5110.7 501185.1	0.225 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	4941.7 114103.3	-189.8 -202.9	21964.7 21964.7	0.80	5026.7 492949.2	0.257 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 569	5463.6 254855.0	-231.3 -212.5	23461.3 23461.3	0.86	4956.4 486056.9	0.271 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5914.6 289544.0	-84.7 -75.3	23461.3 23461.3	0.87	4890.0 479544.1	0.266 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	5839.9 289544.0	38.6 34.9	23461.3 23461.3	0.86	4901.4 480658.9	0.255 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	569 583	5344.5 254855.0	174.7 162.0	23461.3 23461.3	0.86	4973.1 487690.1	0.257 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	850 850	4857.2 114103.3	167.4 176.1	21964.7 21964.7	0.80	5037.4 494000.4	0.249 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	5577.1 151569.6	-267.8 -222.0	22706.2 21964.7	0.82	4940.2 484466.5	0.297 0.001	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 576	6716.6 267941.0	-256.3 -203.7	23461.3 23461.3	0.86	4758.9 466687.7	0.328 0.001	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 569	7216.8 289544.0	-64.4 -64.0	23461.3 23461.3	0.84	4668.7 457842.1	0.318 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	534 576	7137.6 289544.0	16.6 22.4	23461.3 23461.3	0.86	4683.4 459284.1	0.308 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	555 583	6577.0 267941.0	192.2 153.8	23461.3 23461.3	0.86	4782.9 469042.2	0.312 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	738 850	5474.4 151569.6	225.0 189.0	22706.2 21964.7	0.83	4954.9 485907.2	0.285 0.000	OK
3F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6276.0 213066.1	-289.1 -326.9	26121.1 24225.2	0.84	5497.1 539078.0	0.307 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7906.0 310967.3	-269.7 -296.4	26394.2 26394.2	0.85	5234.0 513282.4	0.343 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8541.8 310967.3	-58.1 -62.2	26394.2 26394.2	0.84	5115.0 501612.9	0.333 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8454.6 310967.3	9.9 13.1	26394.2 26394.2	0.85	5131.9 503268.3	0.322 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	7757.6 310967.3	203.9 225.1	26394.2 26394.2	0.85	5260.5 515876.7	0.327 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6144.3 213066.1	244.9 279.1	26121.1 24225.2	0.84	5515.7 540903.8	0.294 0.001	OK
2F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6965.0 213066.1	-241.6 -262.7	26121.1 24225.2	0.83	5393.3 528897.7	0.325 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	9104.3 310967.3	-165.5 -244.7	26394.2 26394.2	0.86	5002.1 490538.1	0.381 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	9873.2 310967.3	-40.9 -56.8	26394.2 26394.2	0.85	4836.0 474254.5	0.382 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	9776.4 310967.3	-7.1 1.6	26394.2 26394.2	0.93	4857.7 476376.9	0.372 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	541 583	8946.7 310967.3	109.4 172.9	26394.2 26394.2	0.86	5034.5 493713.2	0.365 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	6803.9 213066.1	192.3 216.5	26121.1 24225.2	0.83	5418.5 531372.7	0.312 0.000	OK
1F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	7617.1 216196.8	-56.5 -158.6	26156.7 25336.4	0.87	5285.1 518287.5	0.325 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	10342.0 257920.3	-29.7 -159.0	26394.2 26391.0	0.88	4728.2 463679.7	0.416 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 609	11218.7 257920.3	-17.5 -35.0	26394.2 26394.2	0.84	4513.1 442587.6	0.430 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	11109.1 257920.3	-12.0 -8.6	26394.2 26391.0	0.82	4541.0 445319.2	0.423 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	594 617	10174.4 257920.3	-1.8 102.0	26394.2 26391.0	0.90	4767.3 467517.2	0.402 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	648 758	7431.3 216196.8	23.4 130.3	26156.7 25336.4	0.89	5316.9 521406.8	0.314 0.000	OK

Y方向負加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	13.7 31364.6	5.2 2.2	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114877.2	0.006 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	202.3 40300.1	20.5 32.2	7780.8 7754.2	0.94	1170.5 114786.9	0.052 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	180.8 40300.1	10.2 8.7	7780.8 7780.8	0.94	1170.7 114805.2	0.031 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	199.2 39245.0	23.6 20.6	7754.2 7754.2	0.93	1170.5 114789.7	0.045 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	212.0 38230.8	-35.2 -42.5	7727.7 7727.7	0.93	1170.4 114778.1	0.061 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	8.8 31364.6	-10.8 -13.6	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114877.5	0.013 0.000	OK
11F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	233.0 40300.1	9.4 4.8	7780.8 7727.7	0.94	1170.2 114757.4	0.038 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	233.0 40300.1	6.5 5.1	7780.8 7780.8	0.93	1170.2 114757.3	0.035 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	217.6 38230.8	22.3 19.2	7727.7 7727.7	0.93	1170.4 114772.7	0.046 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	205.5 35413.5	-33.1 -30.9	7648.0 7674.6	0.93	1170.5 114784.1	0.053 0.000	OK
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 576	90.7 39311.2	12.0 7.7	7755.9 7594.6	0.96	1171.2 114859.4	0.022 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 562	102.9 39311.2	0.5 -0.6	7755.9 7648.4	0.99	1171.2 114854.2	0.014 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 569	40.9 38282.0	15.0 14.1	7729.0 7621.5	0.97	1171.4 114873.9	0.018 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 590	12.2 35425.8	-43.7 -41.1	7648.4 7540.8	0.98	1171.4 114877.3	0.038 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-146.8	1.200	975.9	1024.3	2370.1	OK
		R	194.1			1365.1		
	2	L	-175.8	1.200	868.0	865.8	2429.6	OK
		R	165.1			1206.7		
	3	L	-170.5	1.200	864.1	866.4	2428.0	OK
		R	170.3			1207.3		
	4	L	-165.3	1.200	845.6	849.4	2412.7	OK
		R	175.6			1190.3		
	5	L	-194.3	1.200	975.8	976.6	2565.0	OK
		R	146.5			1317.5		

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-175.7	1.200	1047.7	1081.6	2370.1	OK
		R	239.3			1496.6		
	2	L	-214.5	1.200	908.8	876.1	2370.1	OK
		R	200.5			1291.1		
	3	L	-207.2	1.200	897.4	869.6	2370.1	OK
		R	207.8			1284.6		
	4	L	-200.3	1.200	878.1	853.4	2370.1	OK
		R	214.7			1268.4		
	5	L	-239.6	1.200	1037.0	1004.8	2513.1	OK
		R	175.5			1419.8		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-142.6	1.200	676.4	669.2	2370.1	OK
		R	198.3			1010.0		
	2	L	-177.2	1.200	552.3	485.6	2370.1	OK
		R	163.7			826.4		
	3	L	-169.3	1.200	553.8	495.3	2370.1	OK
		R	171.6			836.2		
	4	L	-163.7	1.200	529.8	472.0	2370.1	OK
		R	177.1			812.9		
	5	L	-199.1	1.200	711.0	654.1	2610.7	OK
		R	141.7			995.0		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.2	1.200	51.4	337.5	2370.1	OK
		R	487.6			549.3		
	B	L	-274.3	1.200	133.8	113.8	3050.5	OK
		R	66.5			227.1		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	29.5	490.4	2370.1	OK
		R	647.8			683.2		
	B	L	-354.4	1.200	113.8	217.9	2483.2	OK
		R	60.6			197.1		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.0	1.200	10.6	513.3	2370.1	OK
		R	647.5			660.2		
	B	L	-354.2	1.200	31.4	316.5	2879.6	OK
		R	60.8			98.5		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	-8.7	536.2	2370.1	OK
		R	647.8			637.3		
	B	L	-354.5	1.200	-48.0	412.1	2539.6	OK
		R	60.5			2.9		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-525.5	1.200	-27.7	558.7	2370.1	OK
		R	648.0			614.8		
	B	L	-354.8	1.200	-116.0	493.9	2370.1	OK
		R	60.2			78.9		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.3	1.200	-50.3	459.7	2370.1	OK
		R	487.5			427.1		
	B	L	-274.5	1.200	-119.3	417.7	2370.1	OK
		R	66.3			76.9		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-146.8	1.200	-976.0	1317.9	2565.3	OK
		R	194.1			977.1		
	2	L	-175.8	1.200	-845.6	1190.4	2412.7	OK
		R	165.1			849.6		
	3	L	-170.5	1.200	-864.1	1207.5	2428.0	OK
		R	170.3			866.6		
	4	L	-165.3	1.200	-868.0	1206.9	2429.7	OK
		R	175.6			866.0		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	5	L	-194.3	1.200	-975.9	1365.4	2370.1	OK
		R	146.5			1024.5	2370.1	

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-175.7	1.200	-1030.5	1412.3	2519.1	OK
		R	239.3			997.3		
	2	L	-214.5	1.200	-872.9	1261.9	2370.1	OK
		R	200.5			846.9		
	3	L	-207.2	1.200	-901.7	1289.2	2370.1	OK
		R	207.8			874.2		
	4	L	-200.3	1.200	-911.7	1294.4	2370.1	OK
		R	214.7			879.3		
	5	L	-239.6	1.200	-1047.1	1496.1	2370.1	OK
		R	175.5			1081.1		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-142.6	1.200	-714.2	999.6	2602.7	OK
		R	198.3			658.7		
	2	L	-177.2	1.200	-545.6	831.9	2370.1	OK
		R	163.7			491.0		
	3	L	-169.3	1.200	-565.0	847.3	2370.1	OK
		R	171.6			506.4		
	4	L	-163.7	1.200	-538.6	810.1	2370.1	OK
		R	177.1			469.3		
	5	L	-199.1	1.200	-665.7	998.0	2370.1	OK
		R	141.7			657.1		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.2	1.200	-50.0	459.2	2370.1	OK
		R	487.6			427.6		
	B	L	-274.3	1.200	-118.6	416.7	2370.1	OK
		R	66.5			75.9		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	-27.7	558.9	2370.1	OK
		R	647.8			614.6		
	B	L	-354.4	1.200	-115.6	493.1	2370.1	OK
		R	60.6			78.1		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.0	1.200	-8.5	536.2	2370.1	OK
		R	647.5			637.3		
	B	L	-354.2	1.200	-45.7	409.1	2785.7	OK
		R	60.8			6.0		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	10.7	512.9	2370.1	OK
		R	647.8			660.6		
	B	L	-354.5	1.200	35.0	312.5	2882.0	OK
		R	60.5			102.5		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-525.5	1.200	29.4	490.2	2370.1	OK
		R	648.0			683.3		
	B	L	-354.8	1.200	110.1	222.6	2678.6	OK
		R	60.2			192.4		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.3	1.200	51.3	337.7	≦	2370.1	OK
		R	487.5			549.1	≦		
	B	L	-274.5	1.200	133.5	114.4	≦	3018.0	OK
		R	66.3			226.5	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.2	1.200	631.0	358.0	≦	2370.1	OK
		R	487.6			1244.8	≦		
	B	L	-274.3	1.200	1150.6	1106.3	≦	2640.2	OK
		R	66.5			1447.2	≦		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	652.8	257.6	≦	2370.1	OK
		R	647.8			1431.1	≦		
	B	L	-354.4	1.200	1103.3	969.6	≦	2370.1	OK
		R	60.6			1384.6	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-526.0	1.200	652.7	257.2	≦	2370.1	OK
		R	647.5			1430.7	≦		
	B	L	-354.2	1.200	1069.2	928.8	≦	2370.1	OK
		R	60.8			1343.8	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	652.2	256.9	≦	2370.1	OK
		R	647.8			1430.4	≦		
	B	L	-354.5	1.200	1087.0	949.9	≦	2370.1	OK
		R	60.5			1365.0	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-525.5	1.200	652.0	256.9	≦	2370.1	OK
		R	648.0			1430.4	≦		
	B	L	-354.8	1.200	1127.8	998.5	≦	2370.1	OK
		R	60.2			1413.6	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.3	1.200	631.6	358.6	≦	2370.1	OK
		R	487.5			1245.4	≦		
	B	L	-274.5	1.200	1147.4	1102.3	≦	2641.4	OK
		R	66.3			1443.2	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-146.8	1.200	-2.7	150.0	≦	2370.1	OK
		R	194.1			190.9	≦		
	2	L	-175.8	1.200	-9.6	187.3	≦	2370.1	OK
		R	165.1			153.5	≦		
	3	L	-170.5	1.200	-10.3	182.9	≦	2370.1	OK
		R	170.3			158.0	≦		
	4	L	-165.3	1.200	-8.9	176.0	≦	2370.1	OK
		R	175.6			164.9	≦		
	5	L	-194.3	1.200	-23.7	222.7	≦	2534.4	OK
		R	146.5			118.1	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-175.7	1.200	23.2	147.9	≦	2411.8	OK

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	R	239.3	1.200	23.2	267.1	≦	2411.8	OK
		L	-214.5			207.4	≦		
	2	R	200.5	1.200	5.9	207.7	≦	2370.1	OK
		L	-207.2			200.2	≦		
	3	R	207.8	1.200	5.8	214.8	≦	2370.1	OK
		L	-200.3			194.3	≦		
	4	R	214.7	1.200	5.0	220.7	≦	2370.1	OK
		L	-239.6			249.8	≦		
	5	R	175.5	1.200	-8.5	165.2	≦	2370.1	OK
		L					≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-142.6	1.200	8.1	132.8	≦	2370.1	OK
		R	198.3			208.1	≦		
	2	L	-177.2	1.200	2.5	174.1	≦	2370.1	OK
		R	163.7			166.7	≦		
	3	L	-169.3	1.200	4.8	163.5	≦	2370.1	OK
		R	171.6			177.4	≦		
	4	L	-163.7	1.200	8.0	154.1	≦	2370.1	OK
		R	177.1			186.7	≦		
	5	L	-199.1	1.200	0.7	198.2	≦	2370.1	OK
		R	141.7			142.6	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.2	1.200	-594.8	1113.0	≦	2370.1	OK
		R	487.6			226.2	≦		
	B	L	-274.3	1.200	-1109.7	1606.0	≦	2370.1	OK
		R	66.5			1265.1	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	-579.2	1220.7	≦	2370.1	OK
		R	647.8			47.2	≦		
	B	L	-354.4	1.200	-1087.9	1659.9	≦	2377.4	OK
		R	60.6			1244.9	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-526.0	1.200	-558.5	1196.2	≦	2370.1	OK
		R	647.5			22.7	≦		
	B	L	-354.2	1.200	-1072.0	1640.7	≦	2370.1	OK
		R	60.8			1225.6	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-525.7	1.200	-559.3	1196.9	≦	2370.1	OK
		R	647.8			23.3	≦		
	B	L	-354.5	1.200	-1063.4	1630.6	≦	2372.7	OK
		R	60.5			1215.6	≦		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-525.5	1.200	-579.6	1221.0	≦	2370.1	OK
		R	648.0			47.5	≦		
	B	L	-354.8	1.200	-1078.0	1648.3	≦	2387.0	OK
		R	60.2			1233.3	≦		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.3	1.200	-592.8	1110.6	≦	2370.1	OK
		R	487.5			223.8	≦		
	B	L	-274.5	1.200	-1111.3	1608.1	≦	2370.1	OK

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	B	R	66.3	1.200	-1111.3	1267.2	≦	2370.1	OK

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-146.8	1.200	11.0	133.6	≦	2370.1	OK
		R	194.1			207.3	≦		
	2	L	-175.8	1.200	3.7	171.3	≦	2370.1	OK
		R	165.1			169.5	≦		
	3	L	-170.5	1.200	8.4	160.5	≦	2370.1	OK
		R	170.3			180.4	≦		
	4	L	-165.3	1.200	14.2	148.3	≦	2370.1	OK
		R	175.6			192.6	≦		
	5	L	-194.3	1.200	1.3	192.7	≦	2370.1	OK
		R	146.5			148.1	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-175.7	1.200	-8.7	186.2	≦	2370.1	OK
		R	239.3			228.9	≦		
	2	L	-214.5	1.200	-8.4	224.5	≦	2370.1	OK
		R	200.5			190.5	≦		
	3	L	-207.2	1.200	-3.8	211.8	≦	2370.1	OK
		R	207.8			203.2	≦		
	4	L	-200.3	1.200	1.7	198.3	≦	2370.1	OK
		R	214.7			216.7	≦		
	5	L	-239.6	1.200	-2.4	242.5	≦	2370.1	OK
		R	175.5			172.5	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-142.6	1.200	1.5	140.8	≦	2370.1	OK
		R	198.3			200.1	≦		
	2	L	-177.2	1.200	-4.9	183.0	≦	2370.1	OK
		R	163.7			157.8	≦		
	3	L	-169.3	1.200	-5.7	176.2	≦	2370.1	OK
		R	171.6			164.7	≦		
	4	L	-163.7	1.200	-4.5	169.2	≦	2370.1	OK
		R	177.1			171.7	≦		
	5	L	-199.1	1.200	-15.4	217.6	≦	2429.0	OK
		R	141.7			123.2	≦		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①： はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②： 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①： はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による（λy/λ）の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ニュートン級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ニュートン級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②： 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot i_y)$ (400- σ -ト σ 級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot i_y)$ (490- σ -ト σ 級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	i _y	λ_y	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 13F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 13F 2	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 13F 3	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 2F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 13F 4	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
A 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 6F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 7F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400 SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400 SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
A 13F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400 SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 6F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
B 7F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490				2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490				2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490				2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490				2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
		R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400				1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
		R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400				1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 13F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
		R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400				1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
		R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400				1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
B 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
		R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400				1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
B 13F 2	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	3061	1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
		R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400				1194.4	1.2	1068.0	918	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
B 6F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4 1194.4	1.2 1.2	1068.0 1068.0	918 918	3600 3600	
B 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4 1194.4	1.2 1.2	1068.0 1068.0	918 918	3600 3600	
B 13F 3	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4 1194.4	1.2 1.2	1068.0 1068.0	918 918	3600 3600	
B 2F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 3F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 4F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 5F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4 1194.4	1.2 1.2	1068.0 1068.0	918 918	3600 3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4 1194.4	1.2 1.2	1068.0 1068.0	918 918	3600 3600	
B 13F 4	GX1	①	RH - 588x300x13.0x24.0	SN400	7200	70.6	102.0	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x13.0x24.0 R RH - 588x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	3061	1194.4 1194.4	1.2 1.2	1068.0 1068.0	918 918	3600 3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
B 5F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400 SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400 SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
B 13F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN400	7200	69.5	103.5	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN400 SN400	7200	3000	1688.4	1.2	1502.3	931	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 13F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 13F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600		
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 8F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 9F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 10F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 11F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 12F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 13F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600		

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 2F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 3F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 4F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 5F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 6F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 7F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 8F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 9F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
1 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
2 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
2 13F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
2 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
3 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
3 13F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
3 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
4 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
4 13F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
4 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
5 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
5 13F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
5 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 3F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 4F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 5F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 6F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 7F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 8F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 9F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	2	170. 0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	


U-5. 4ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

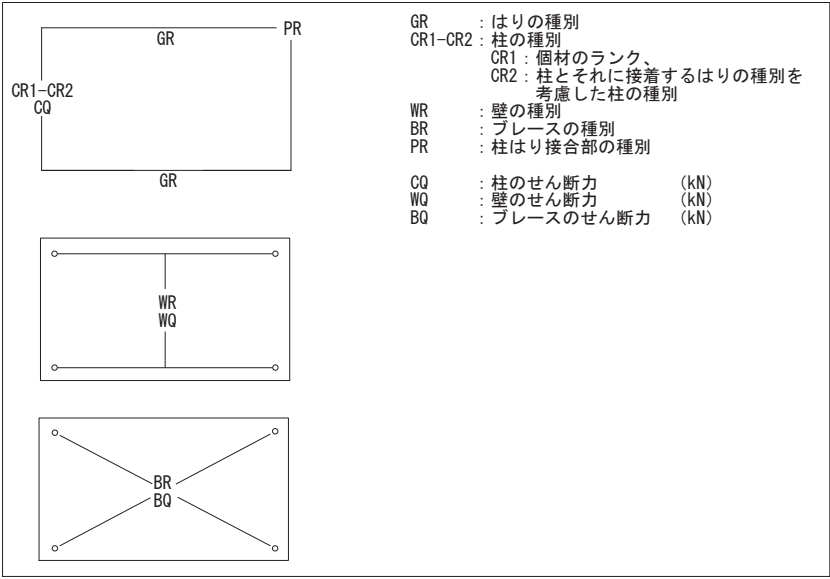


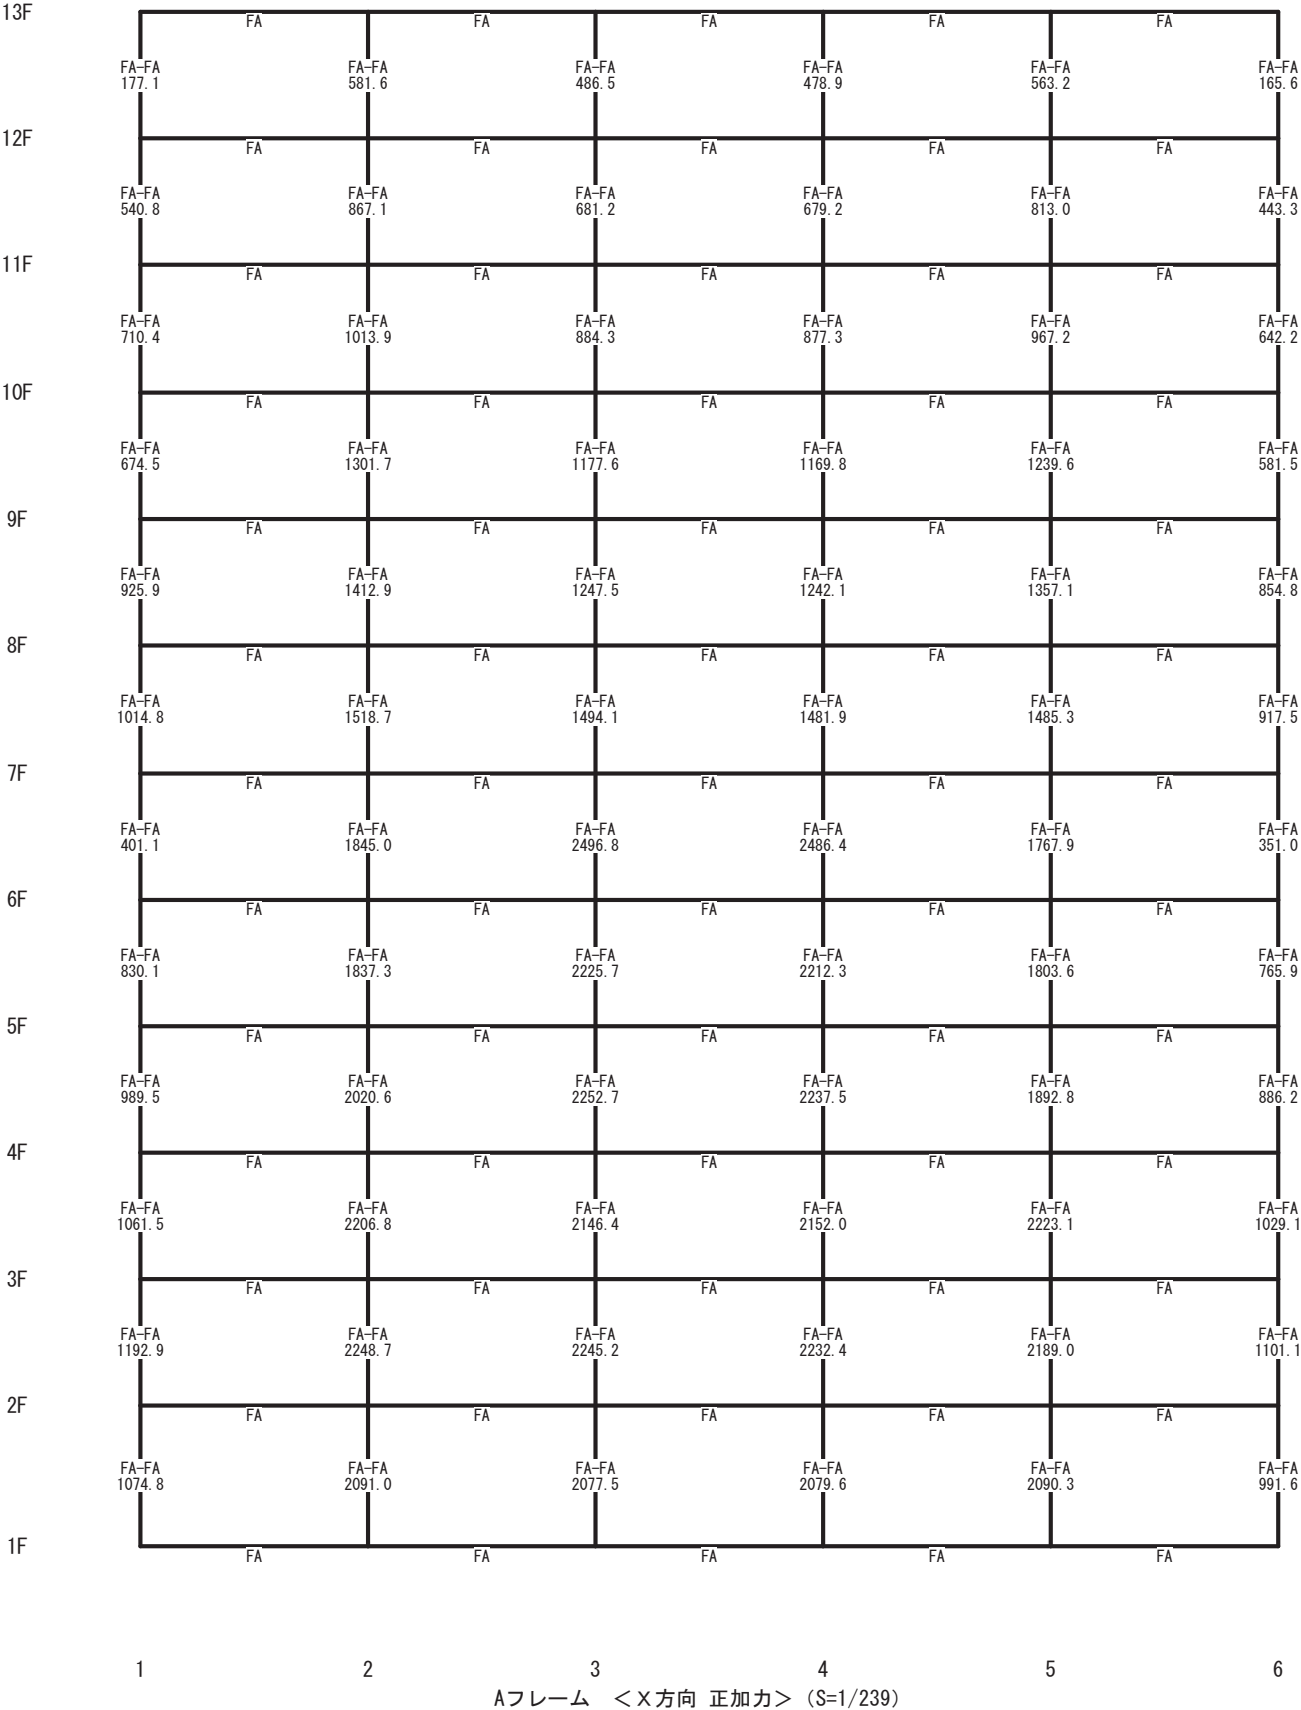


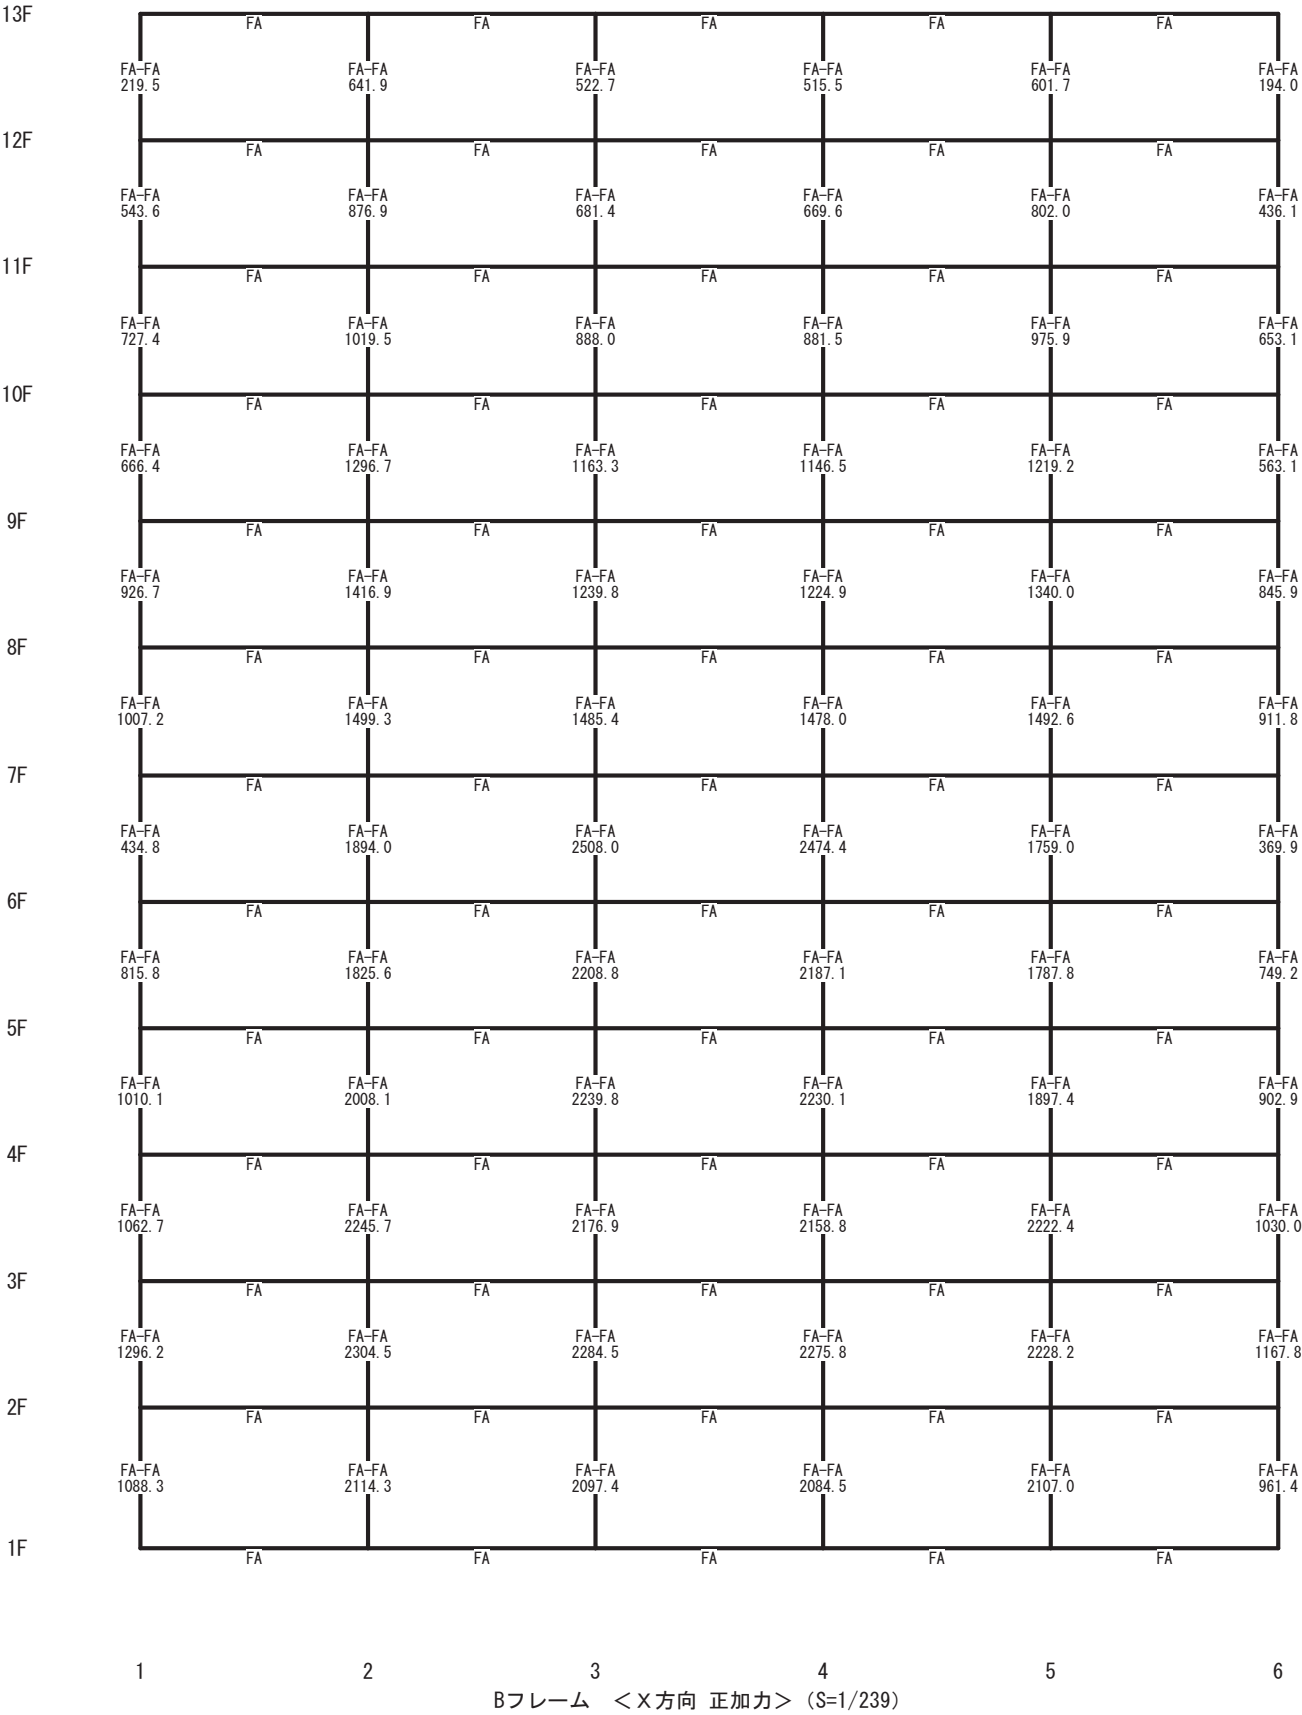


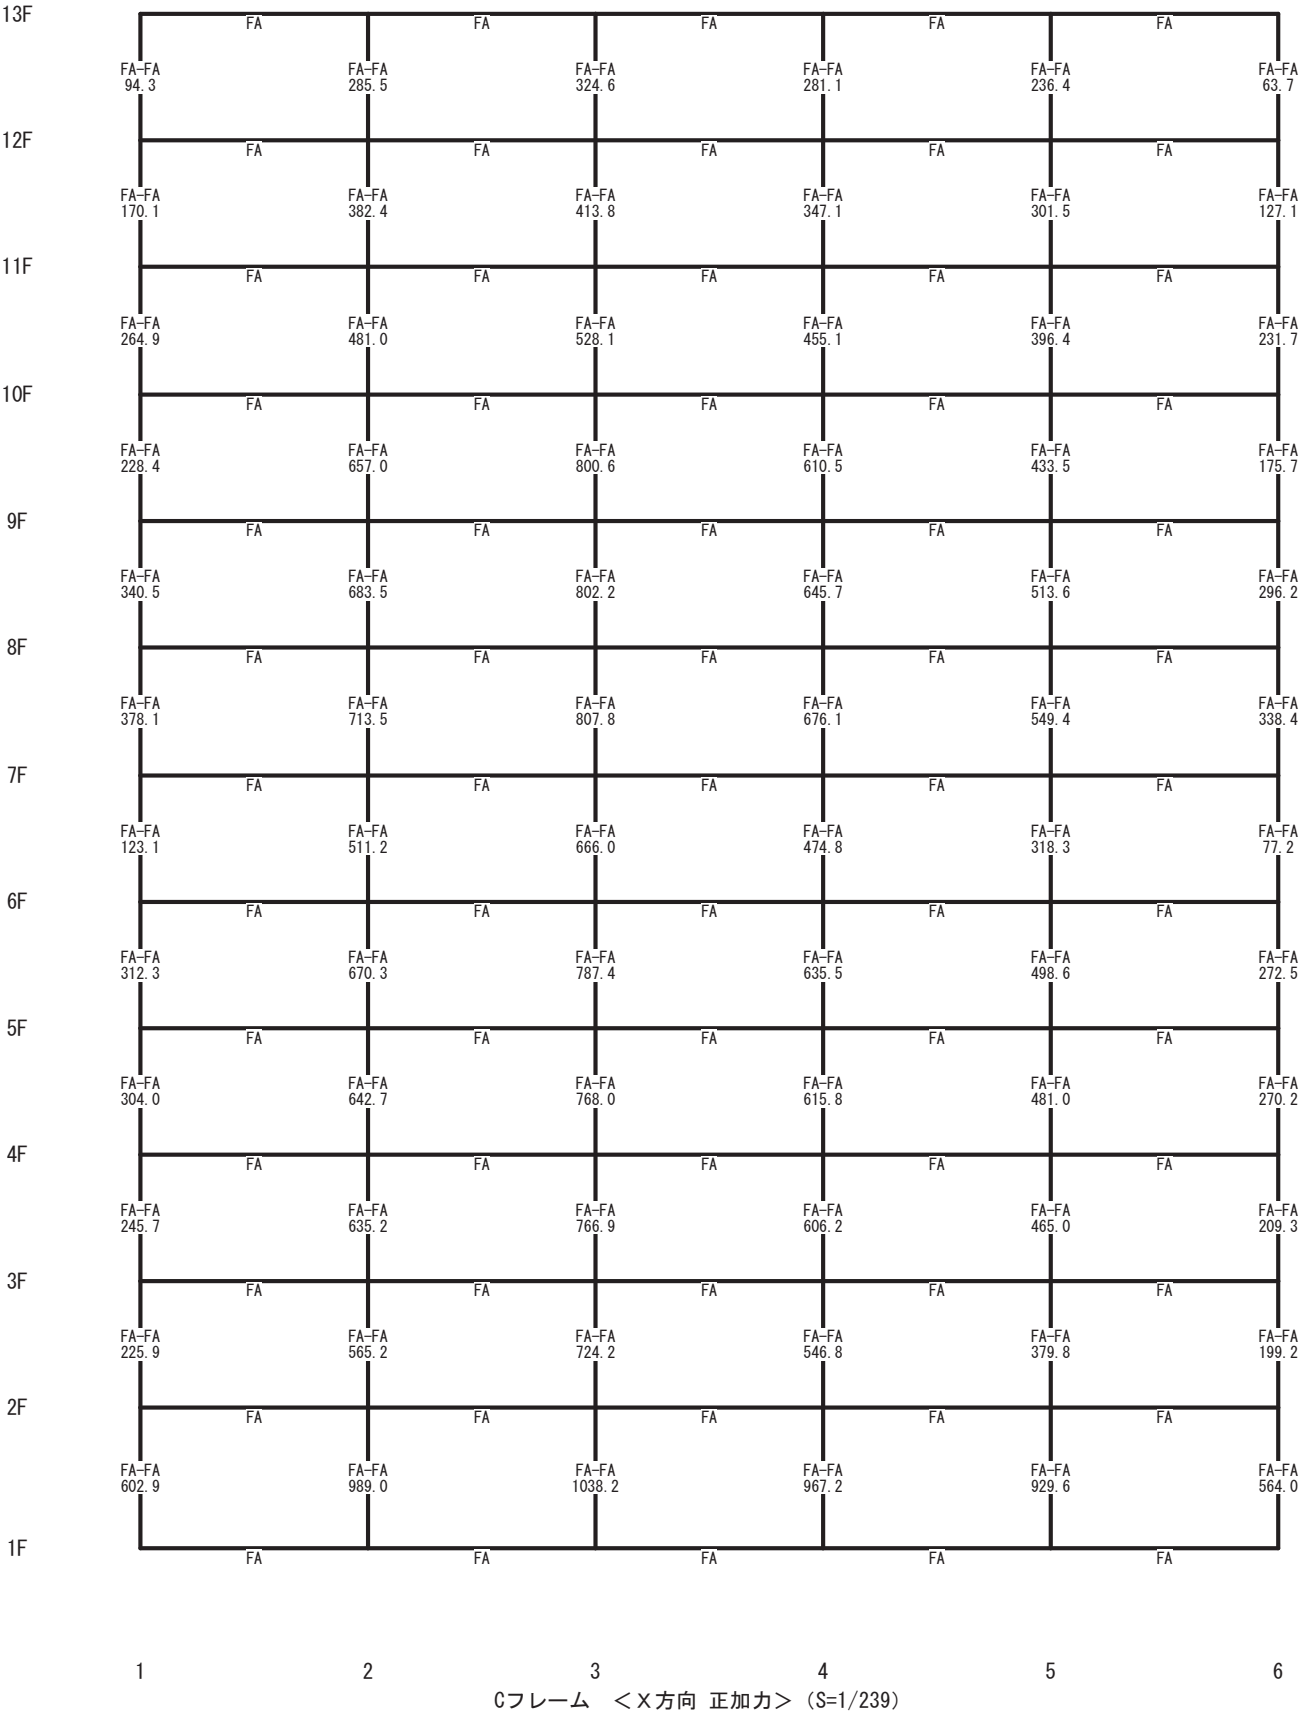


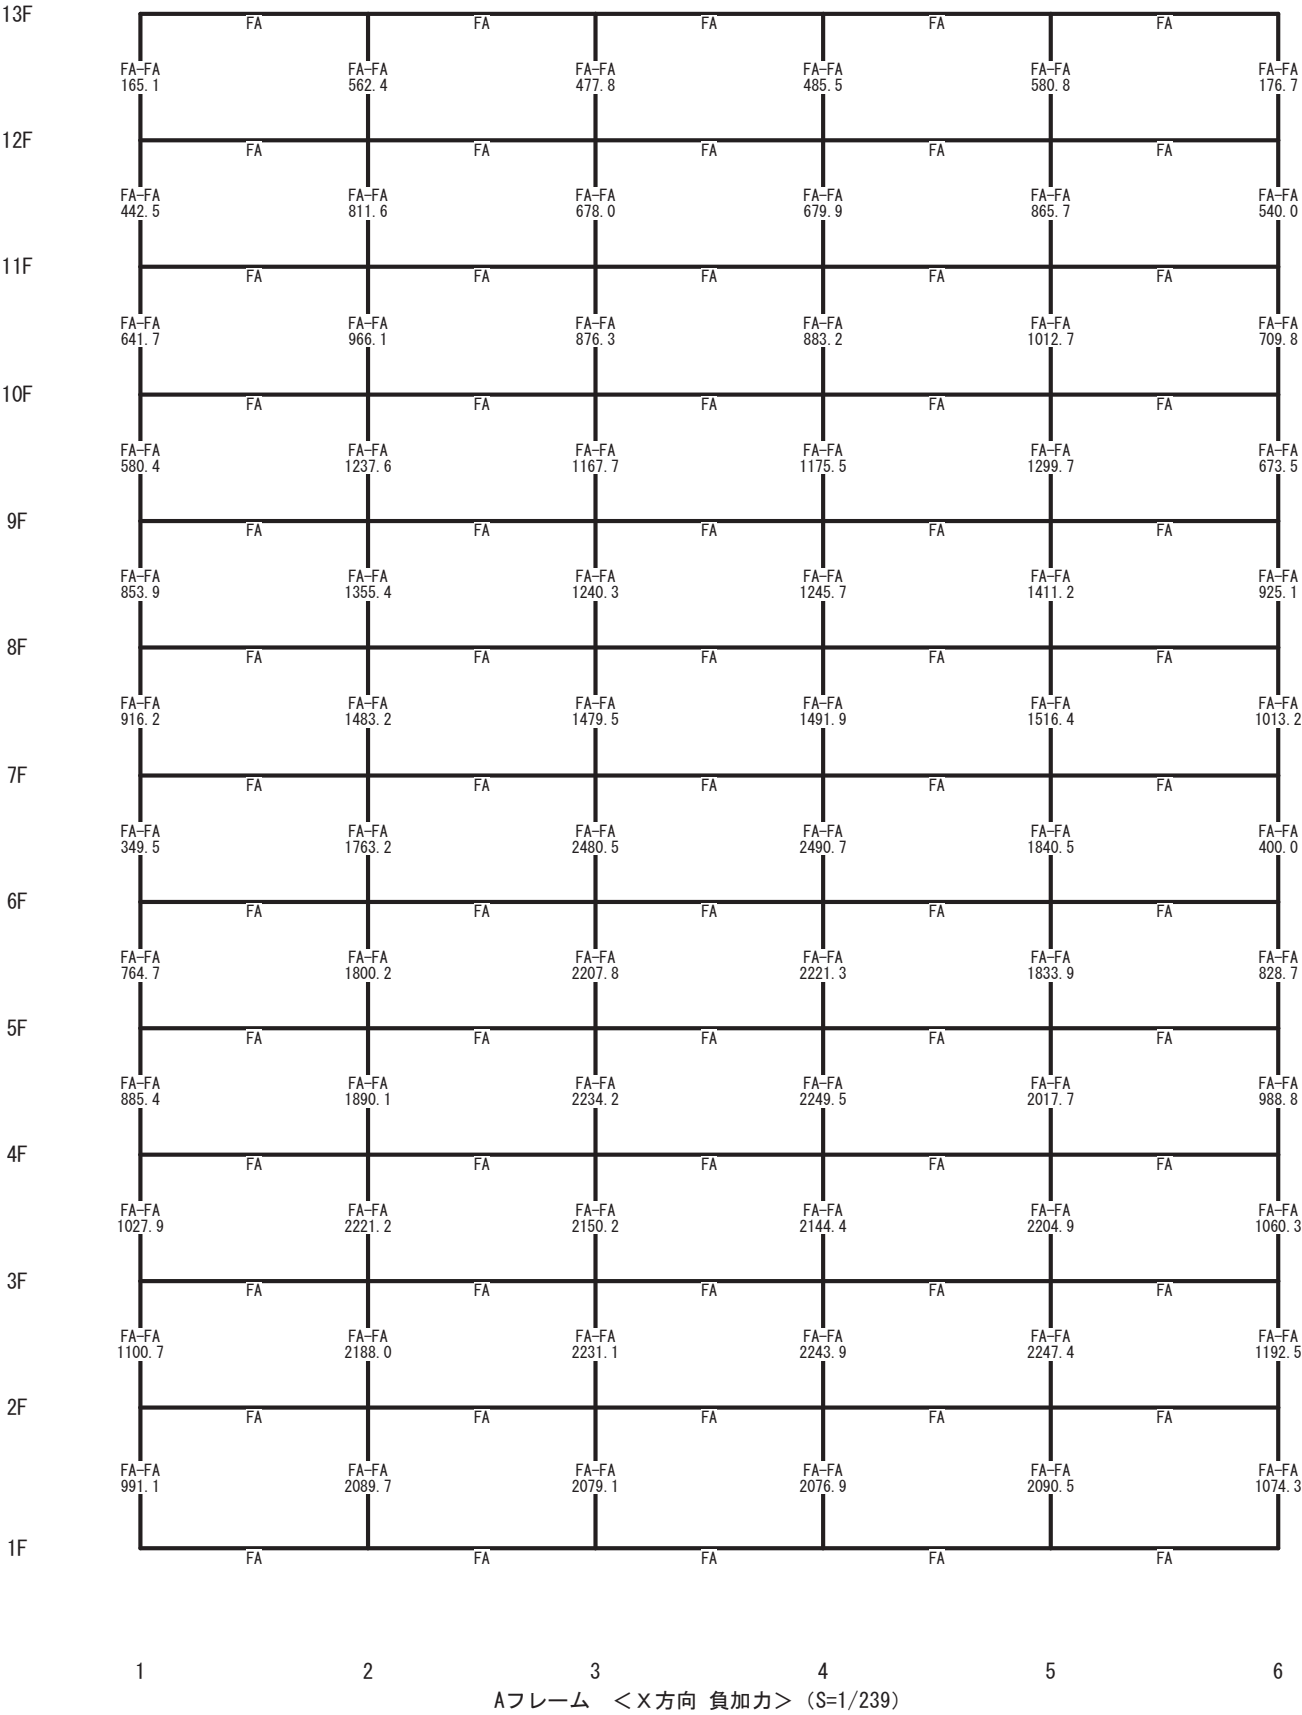

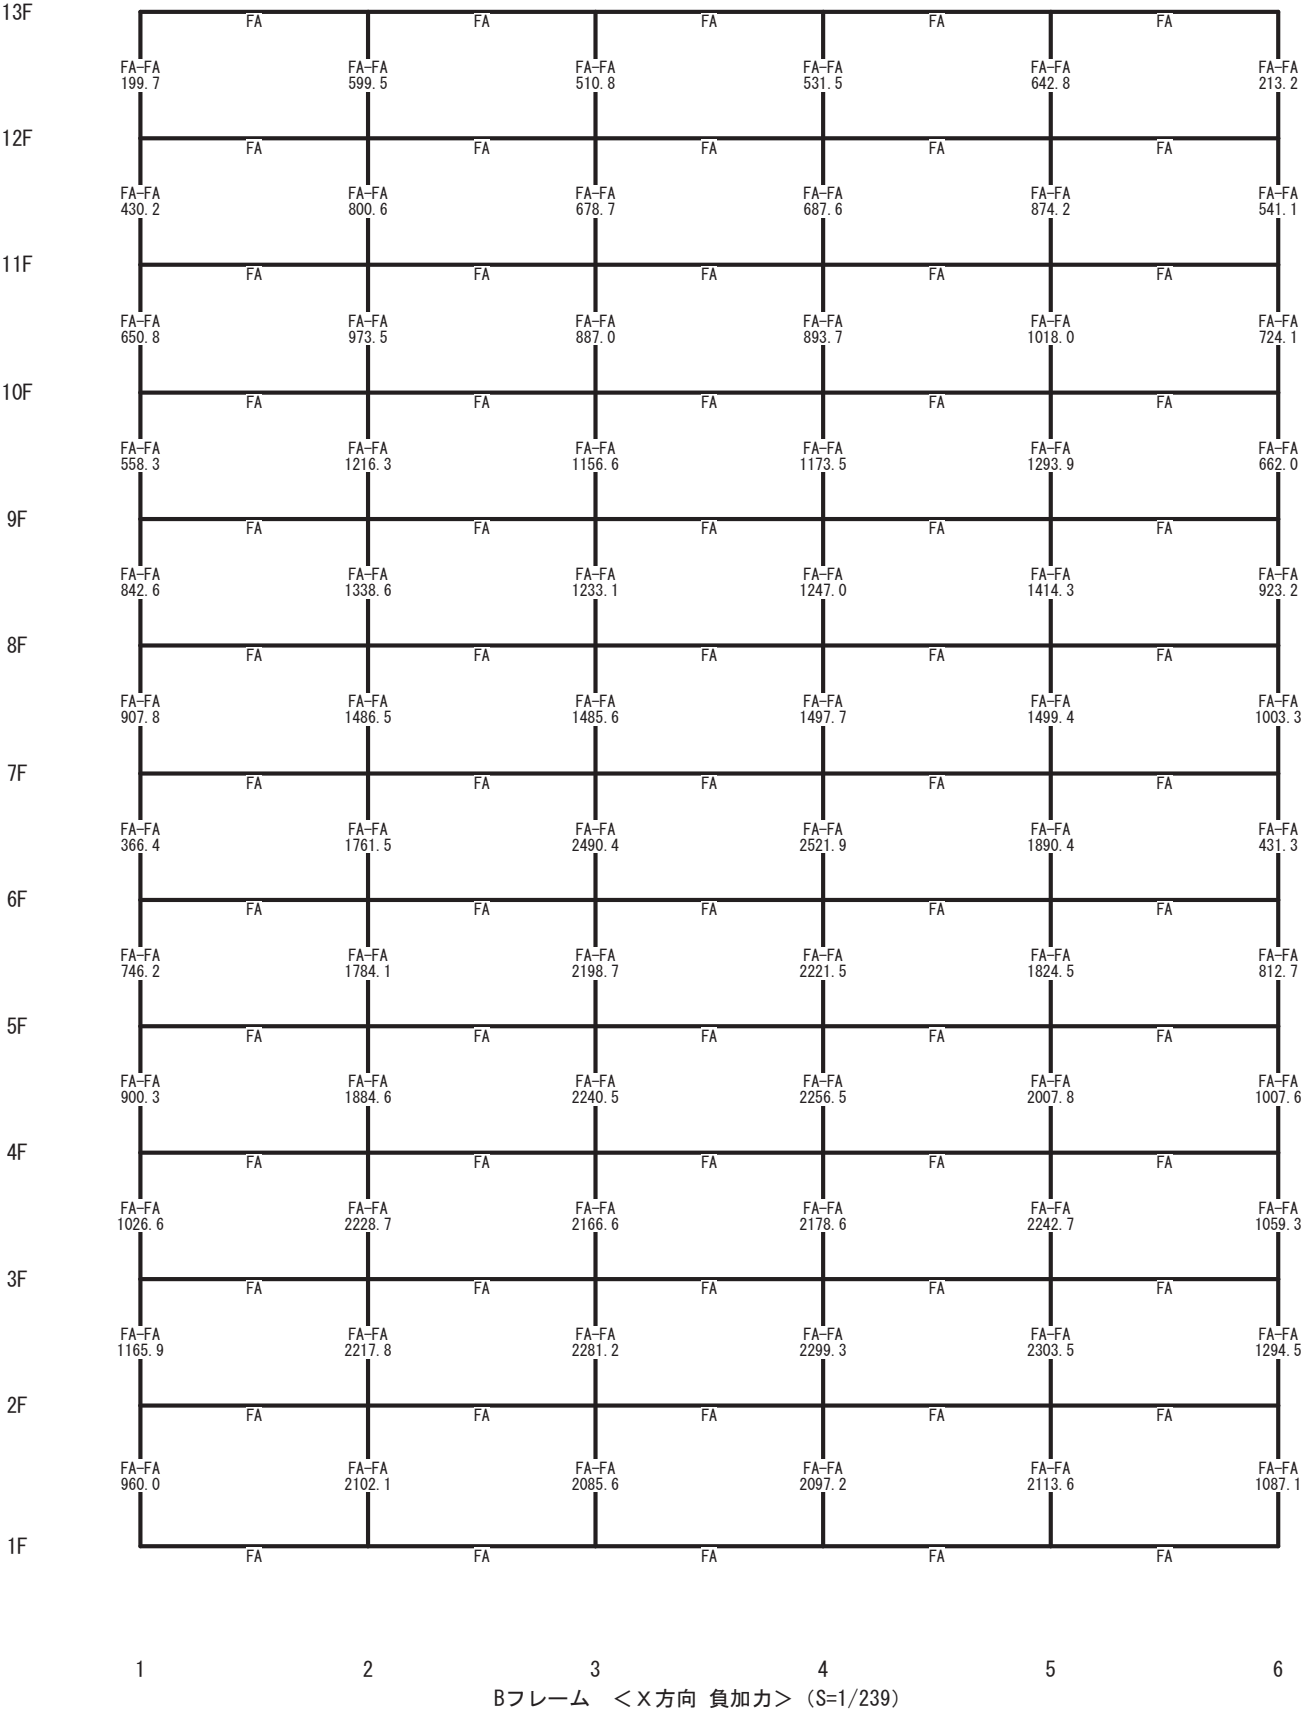


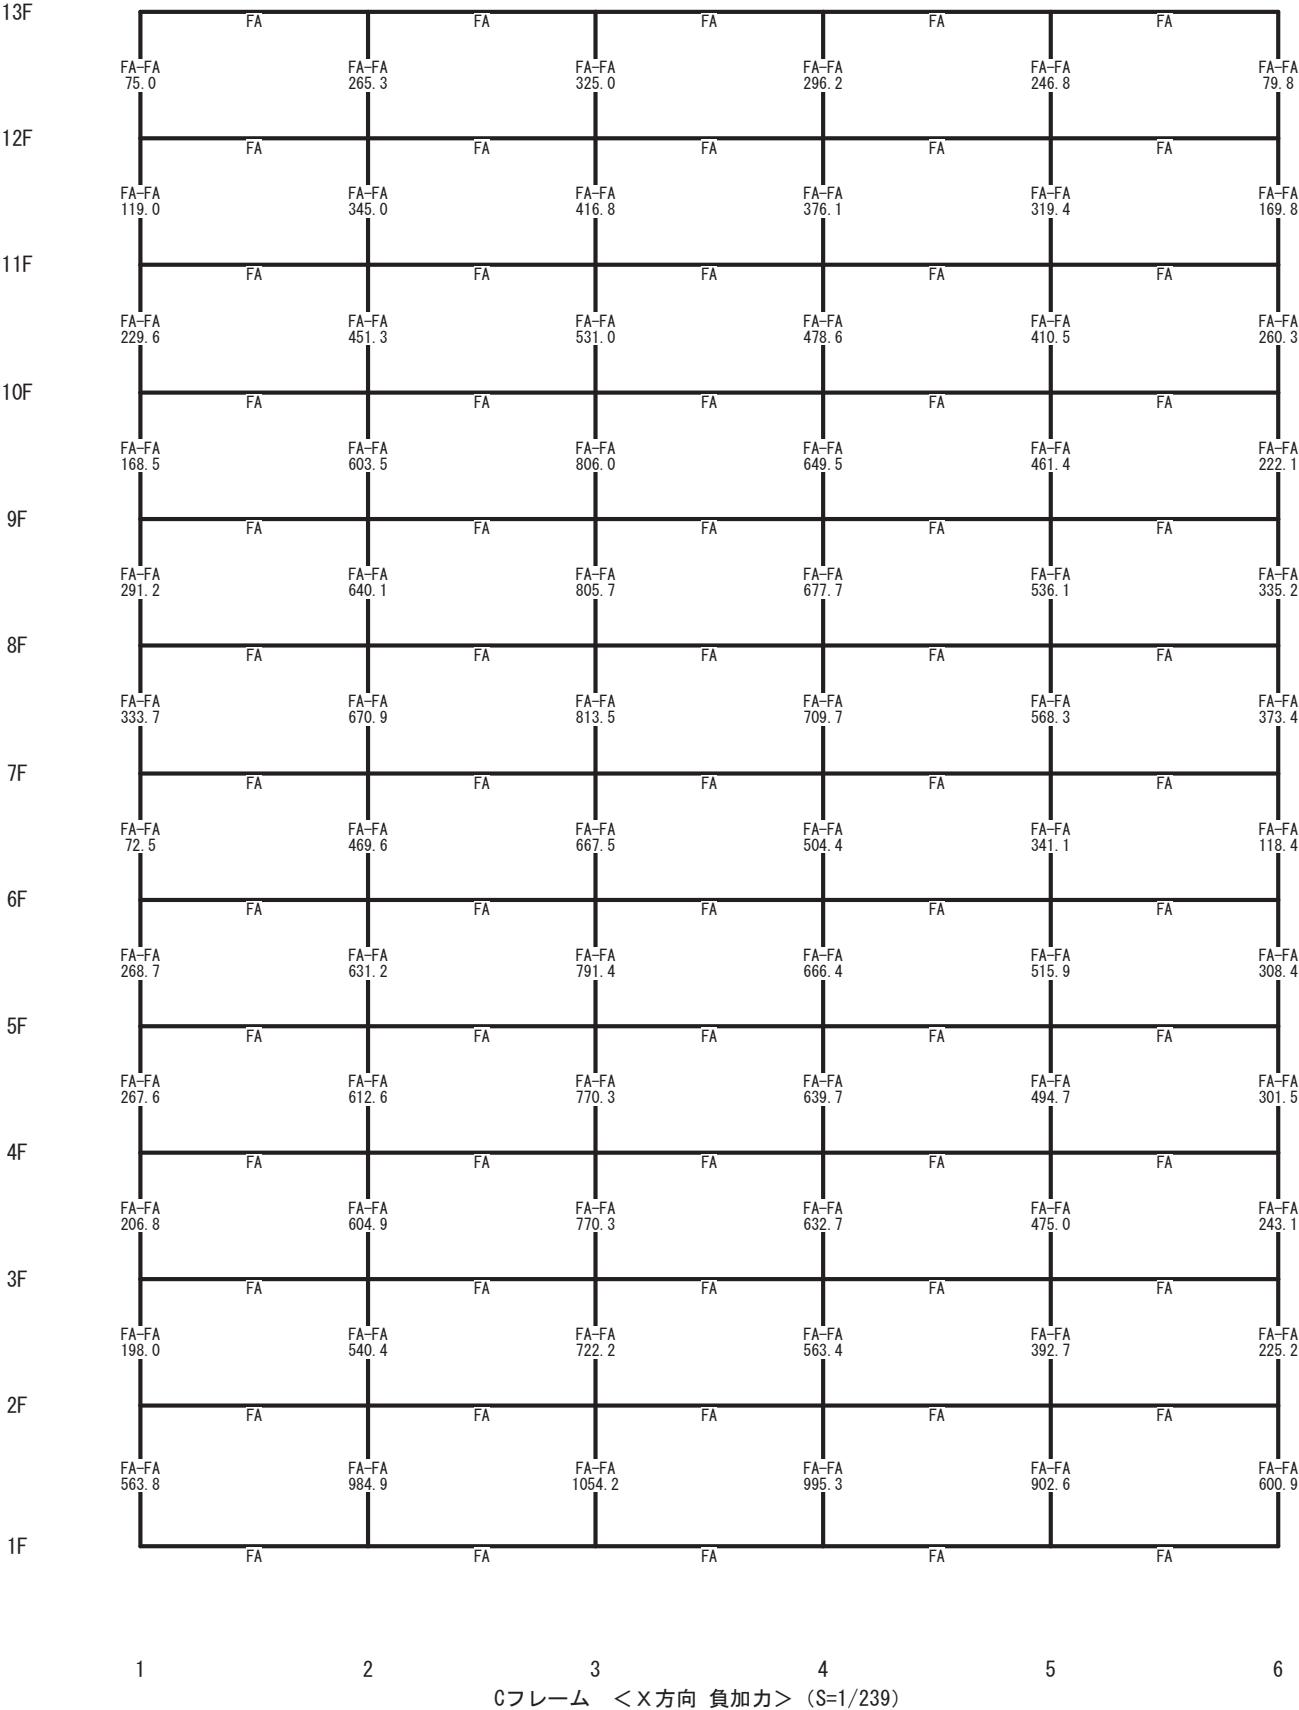


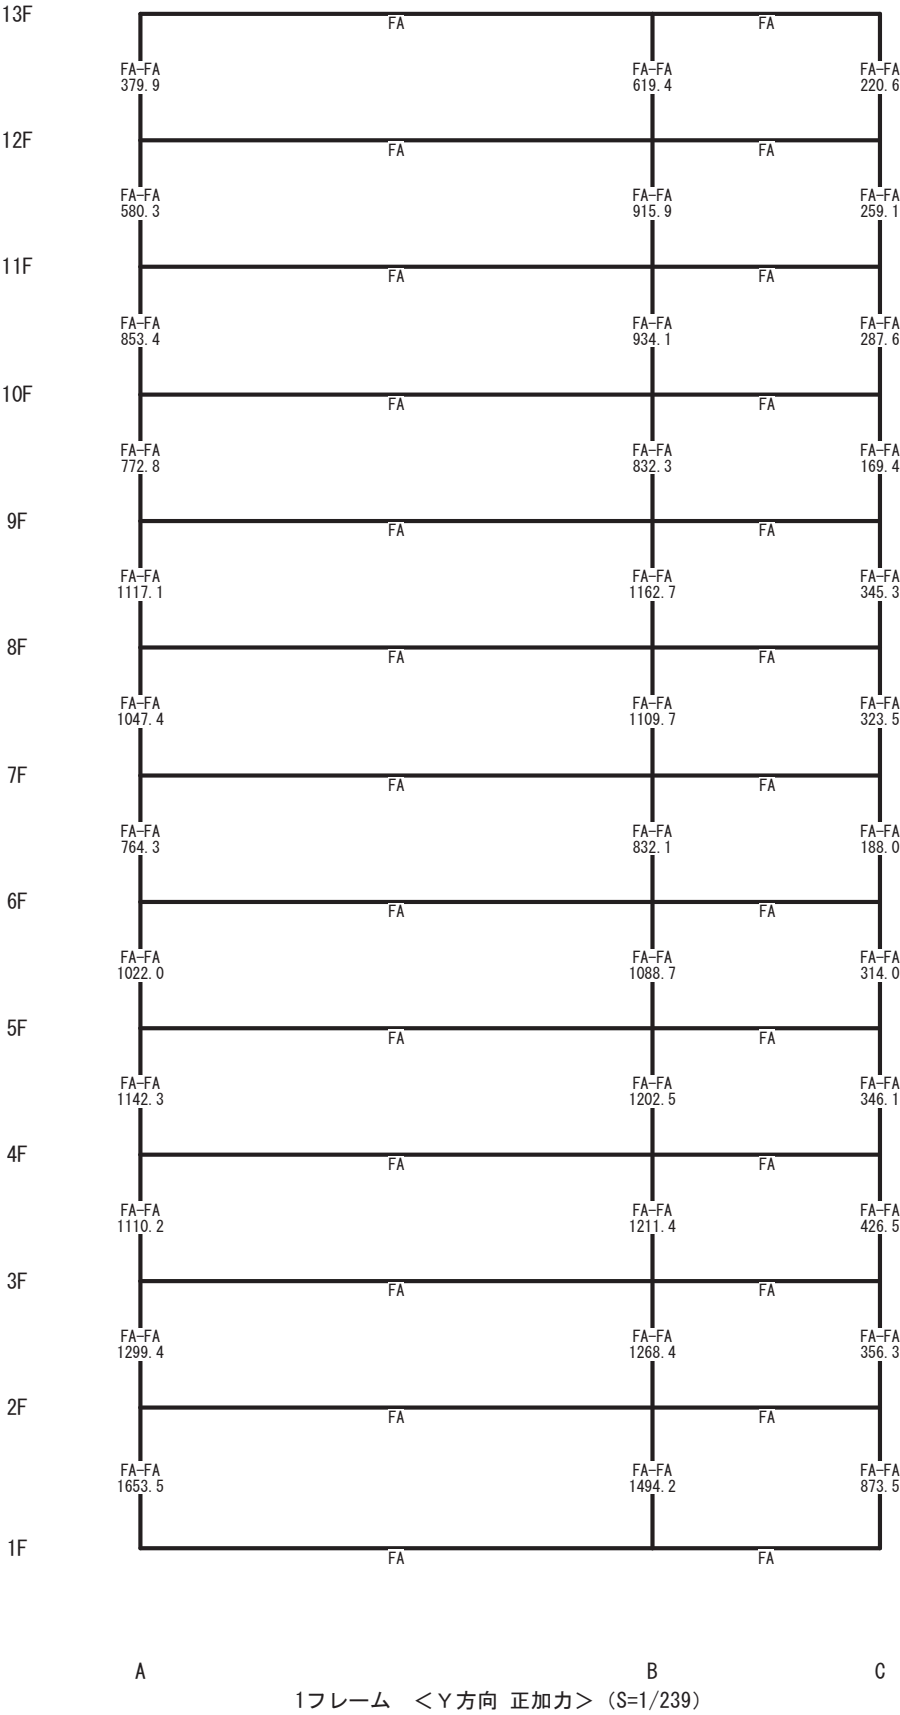


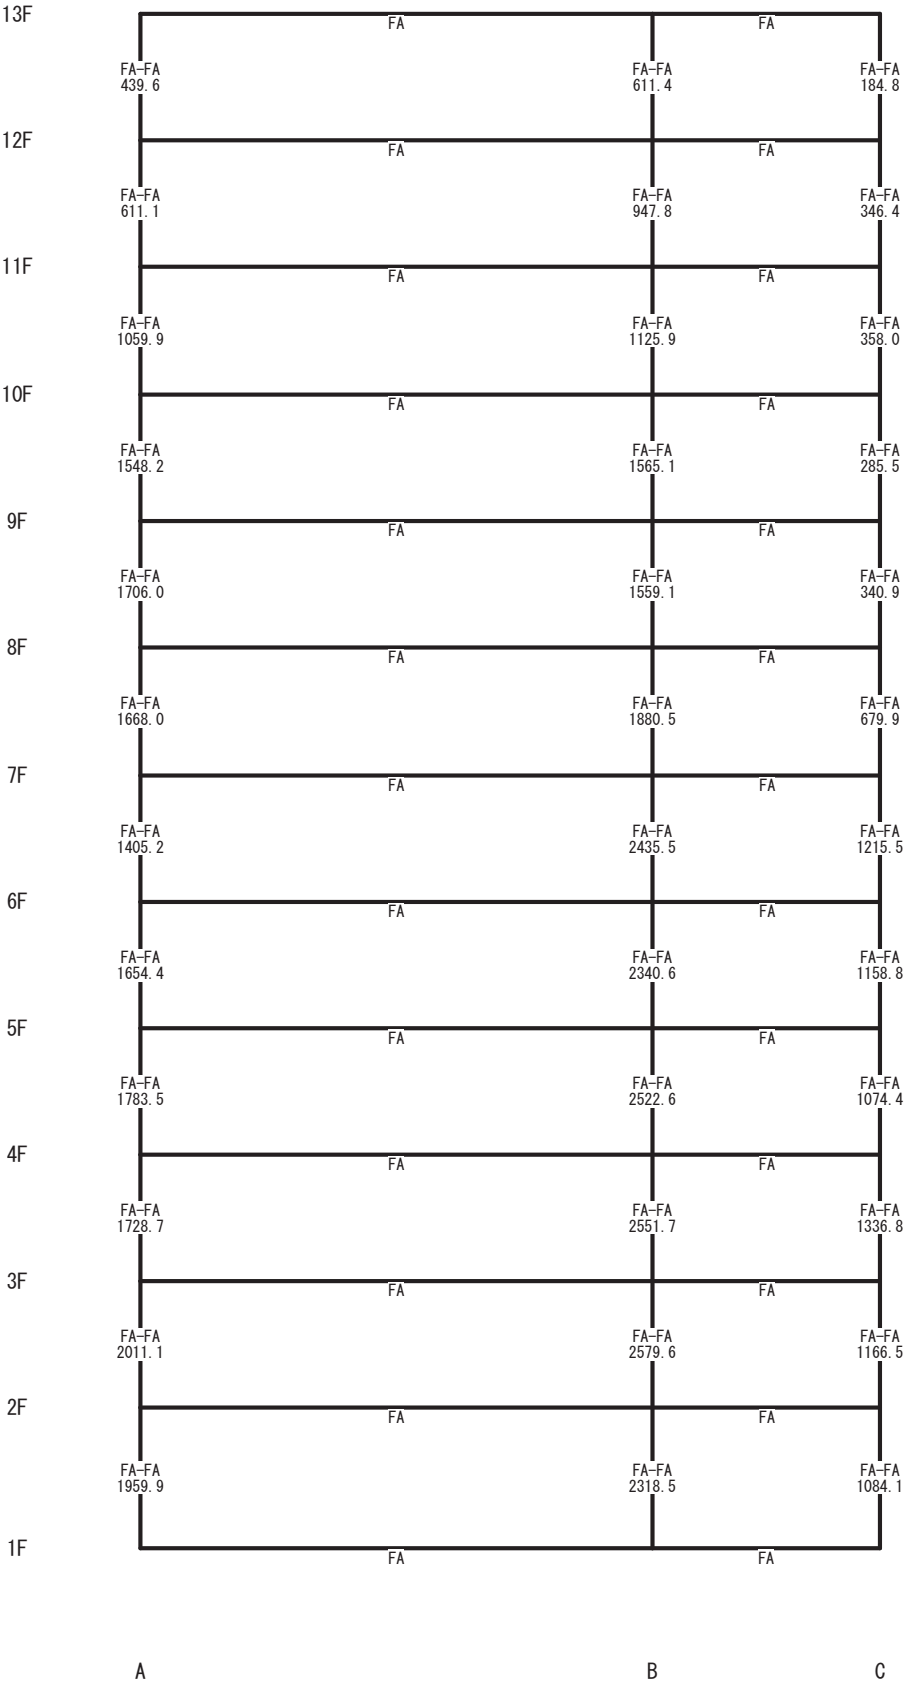


2フレーム < Y方向 正加力> (S=1/239)

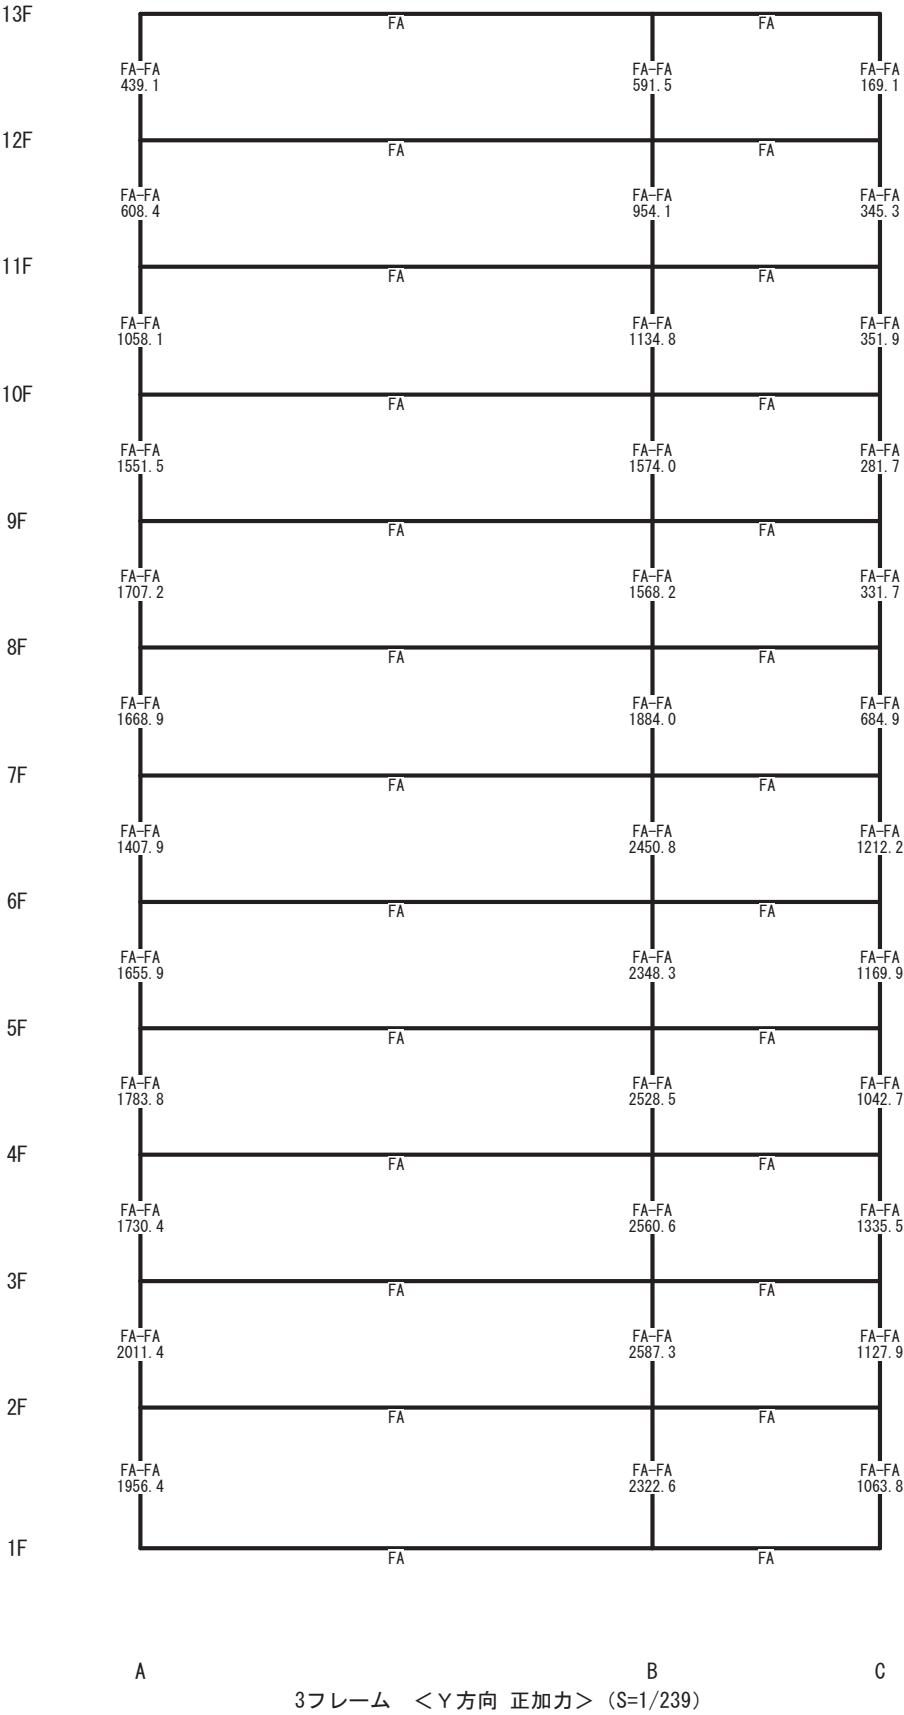


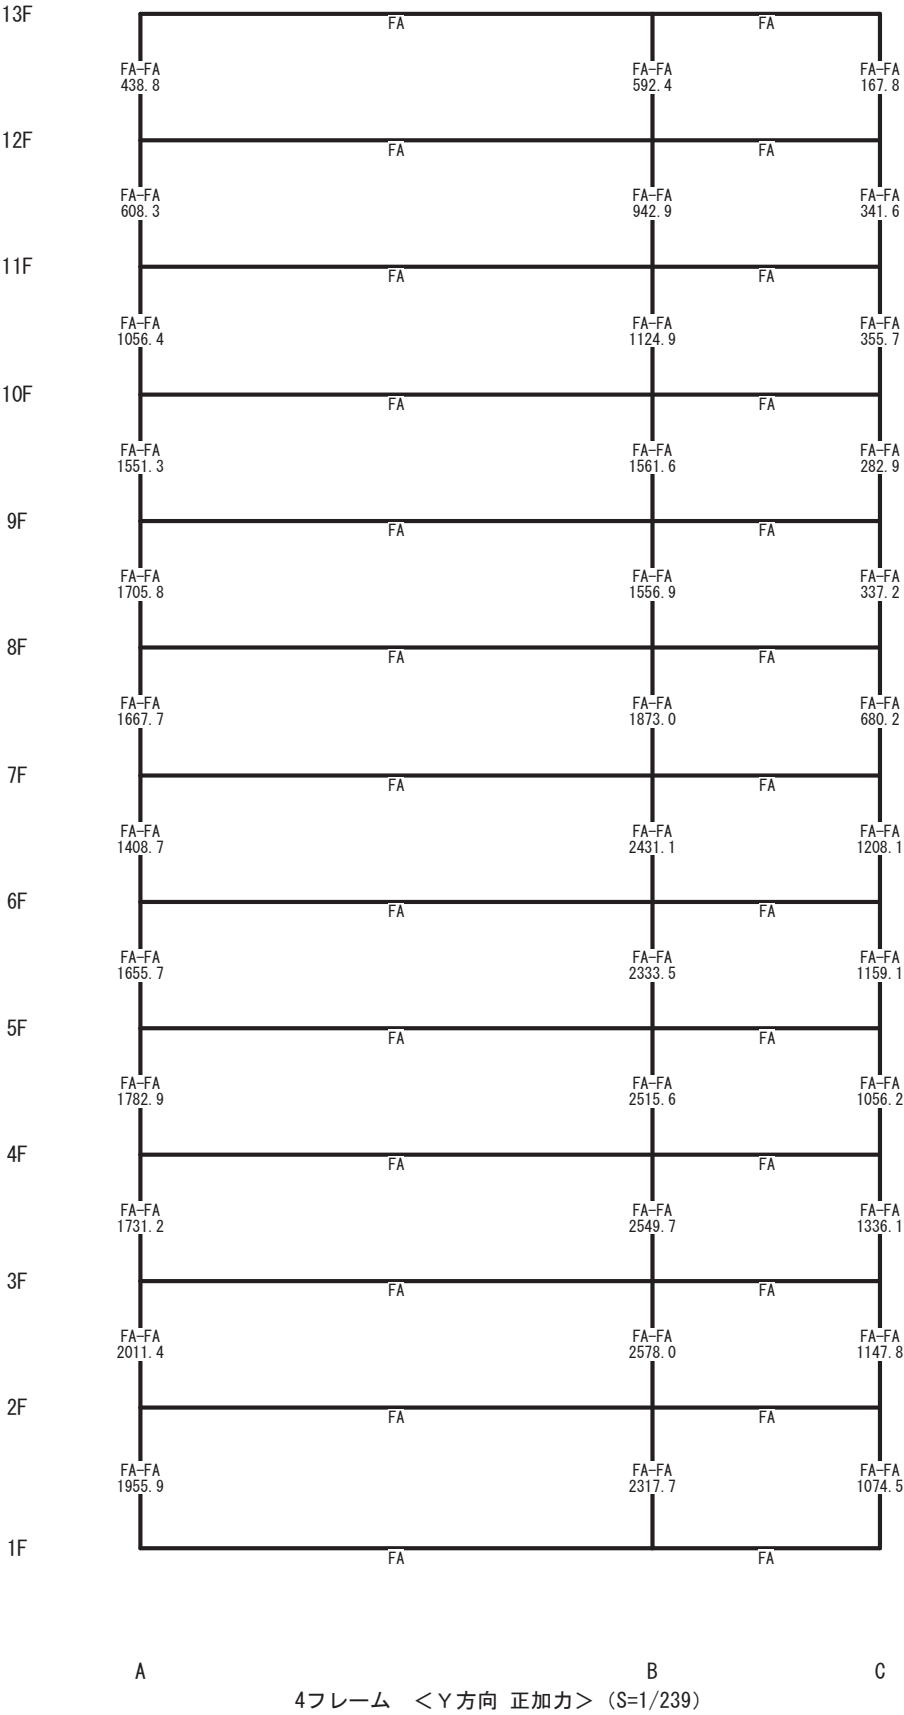


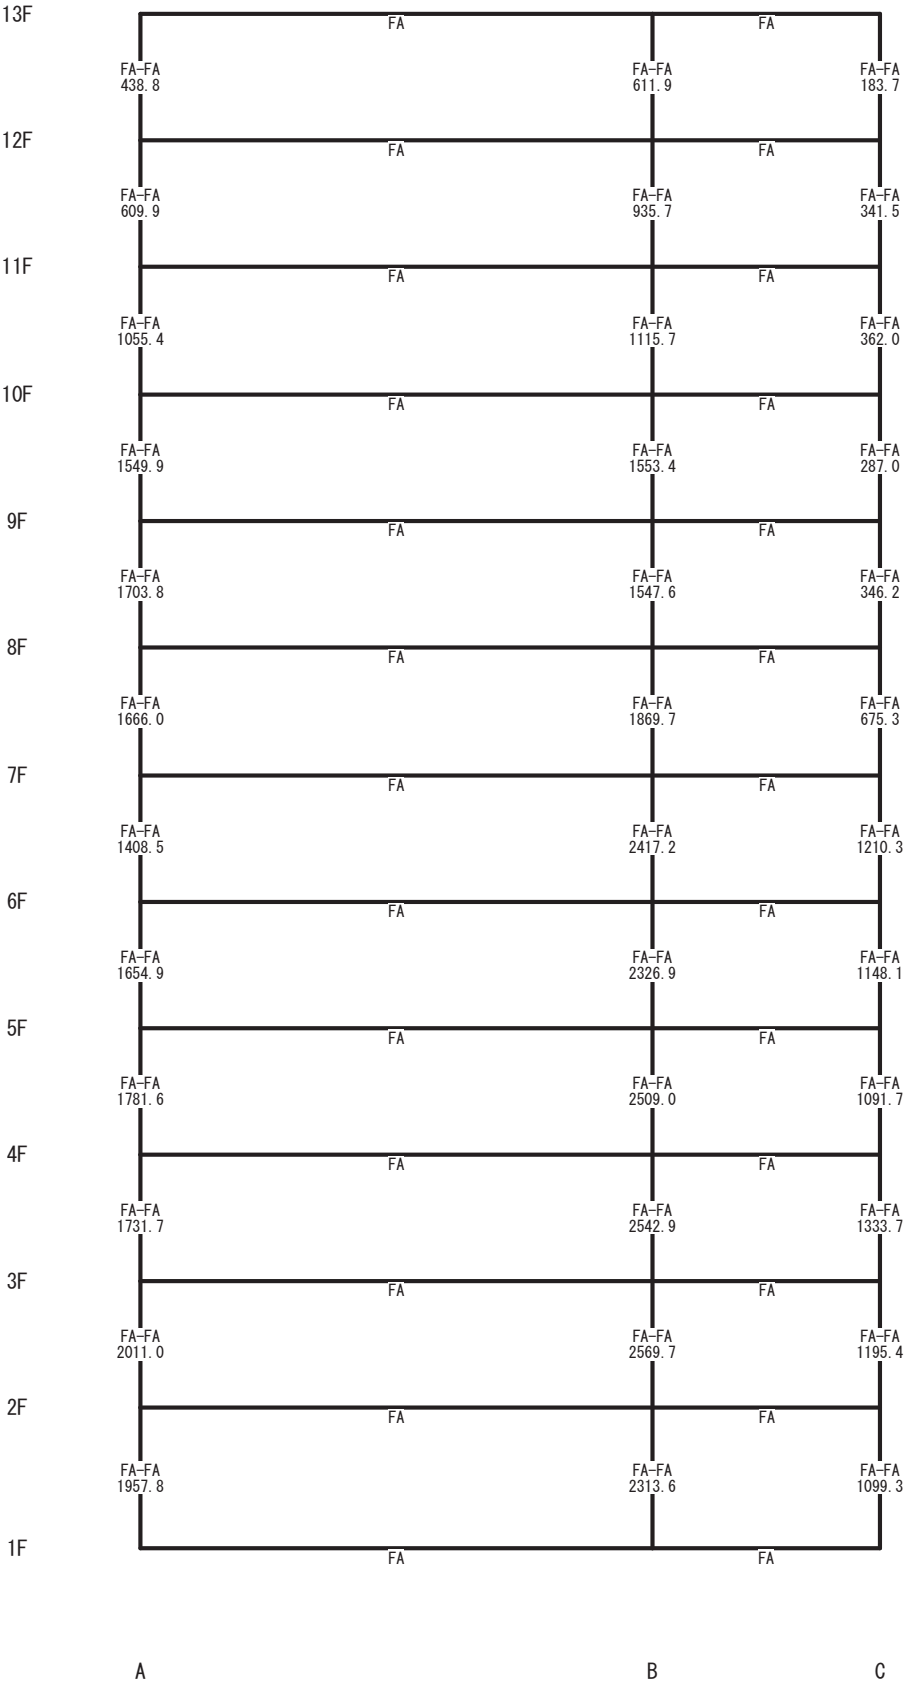


5フレーム < Y方向 正加力 > (S=1/239)

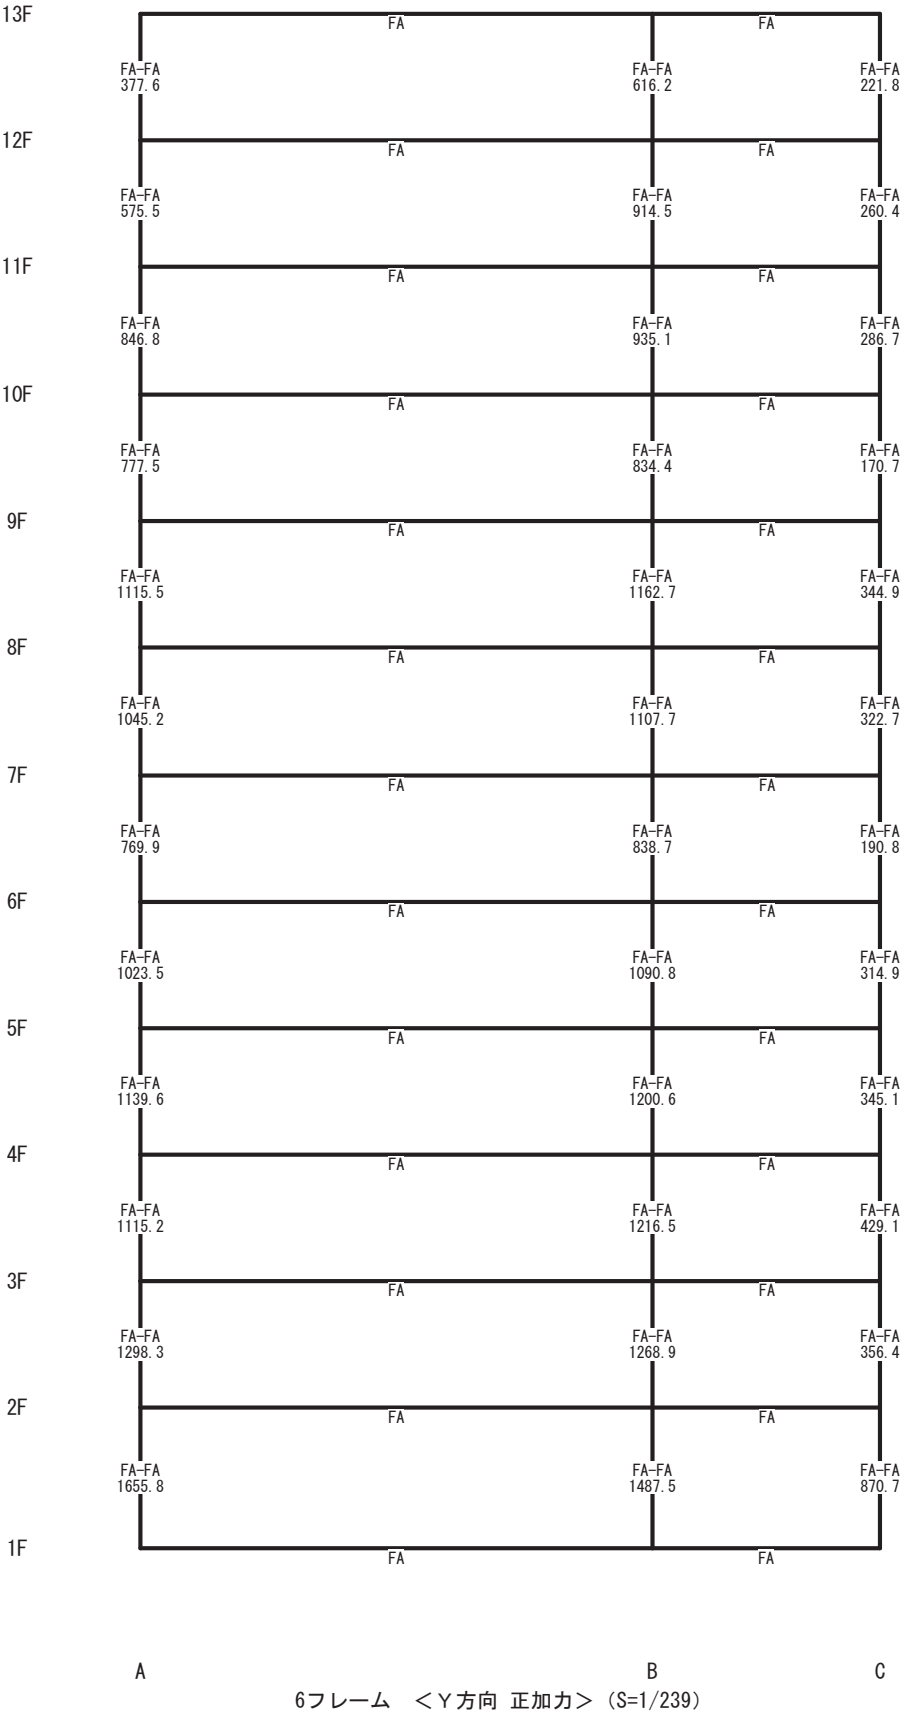


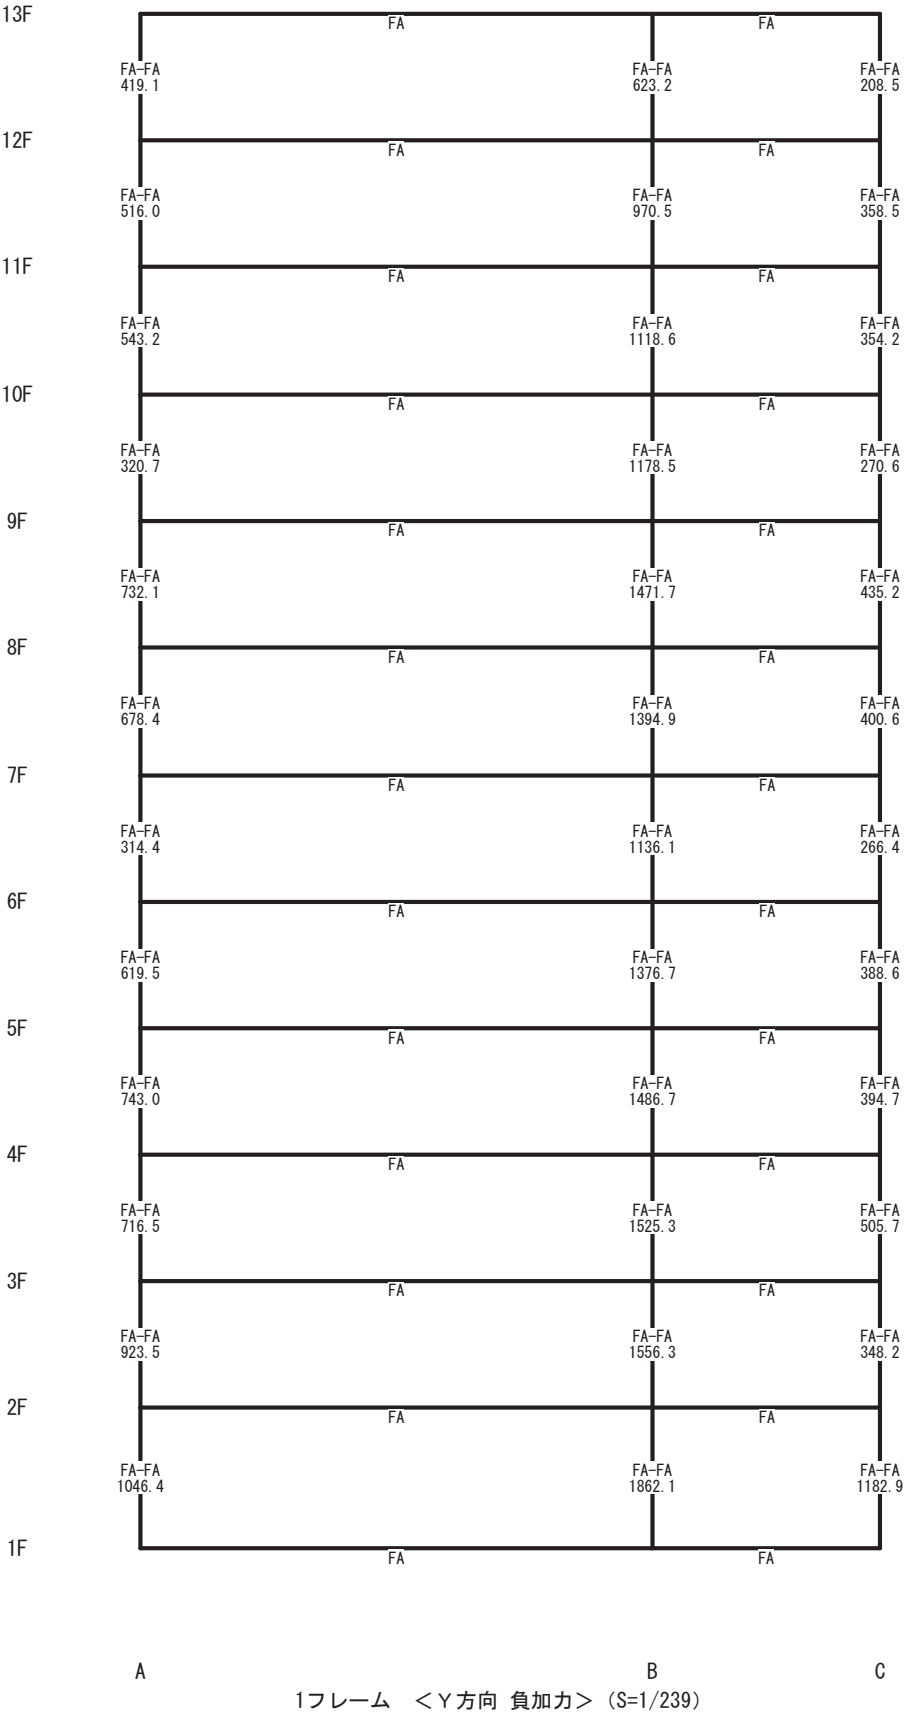


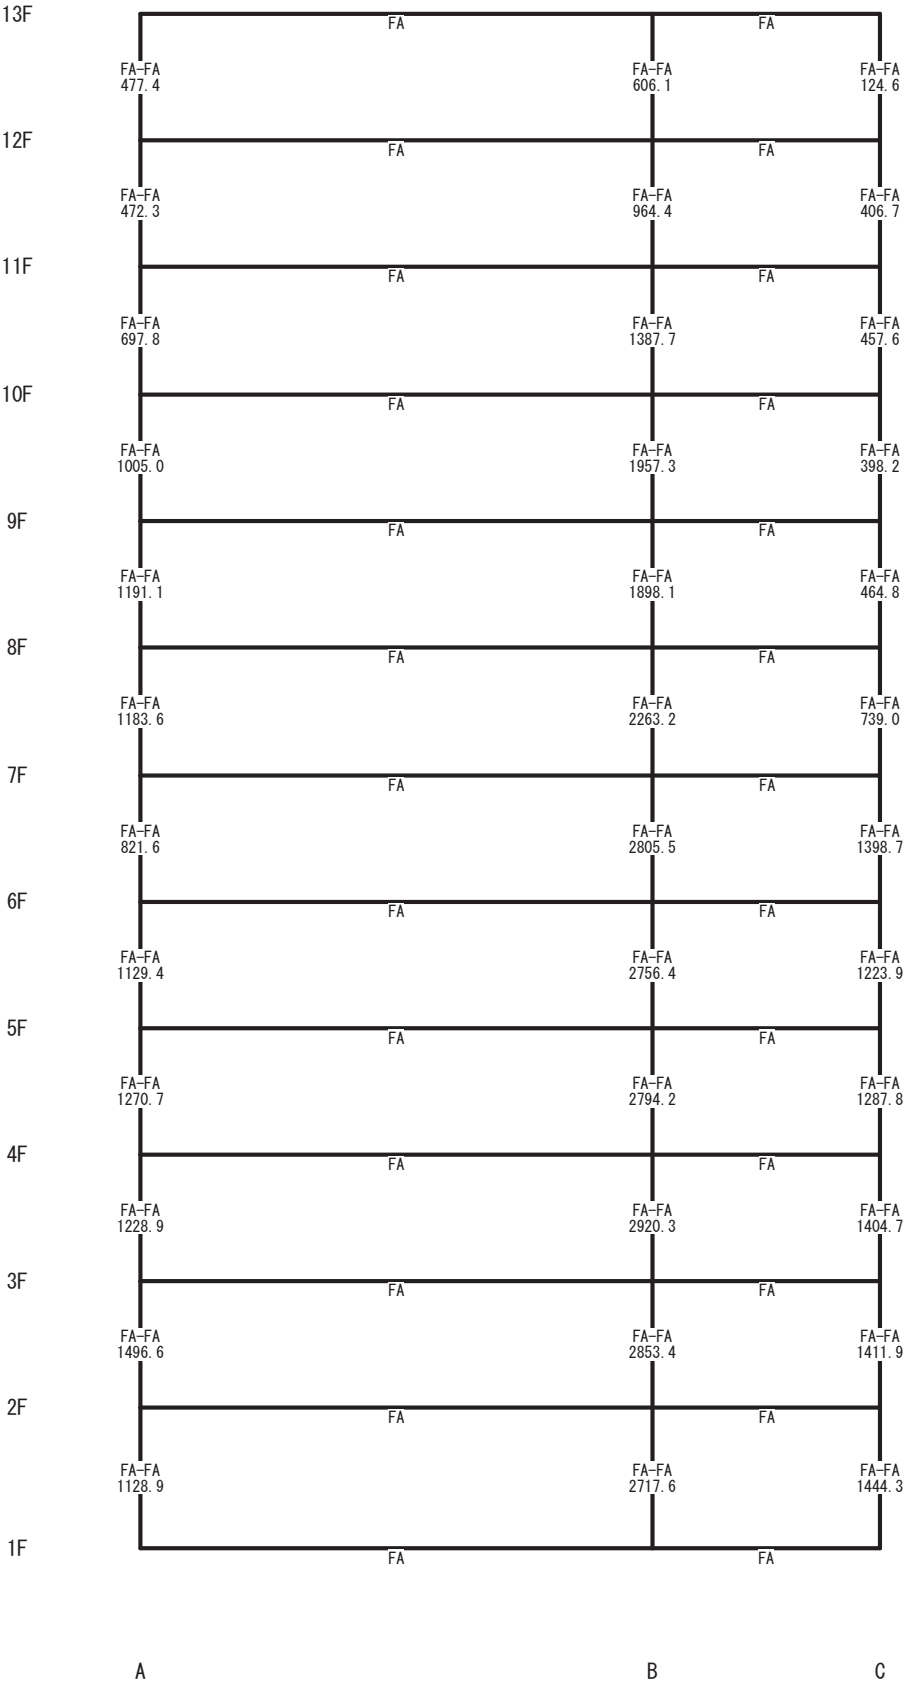


2フレーム < Y方向 負加力 > (S=1/239)

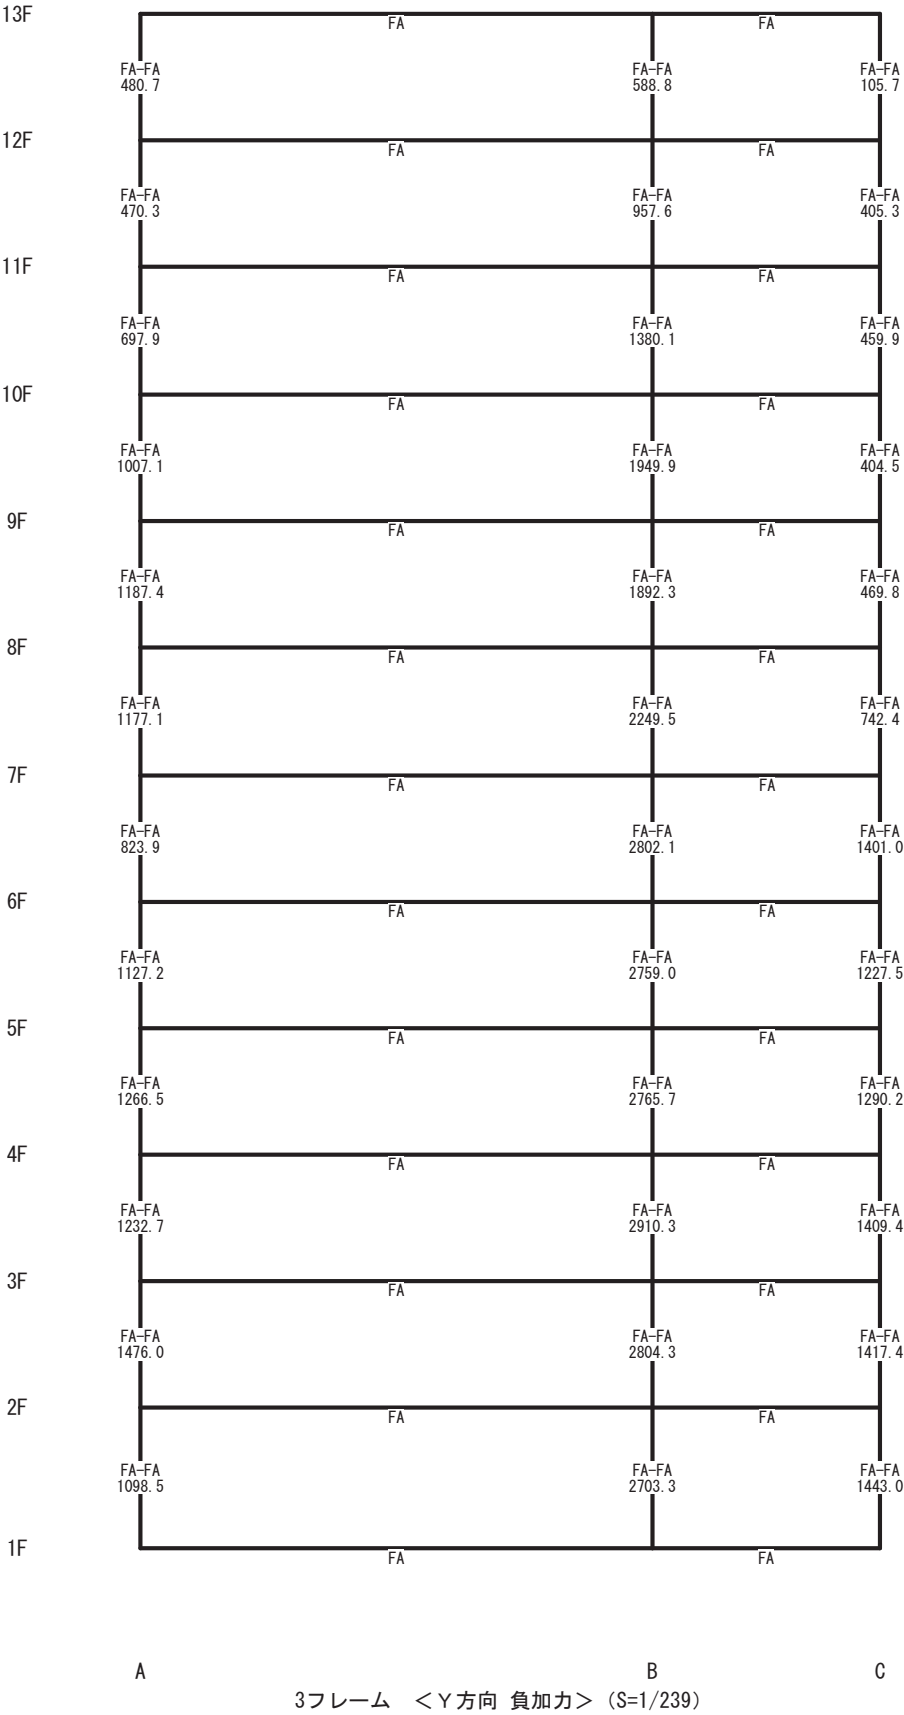

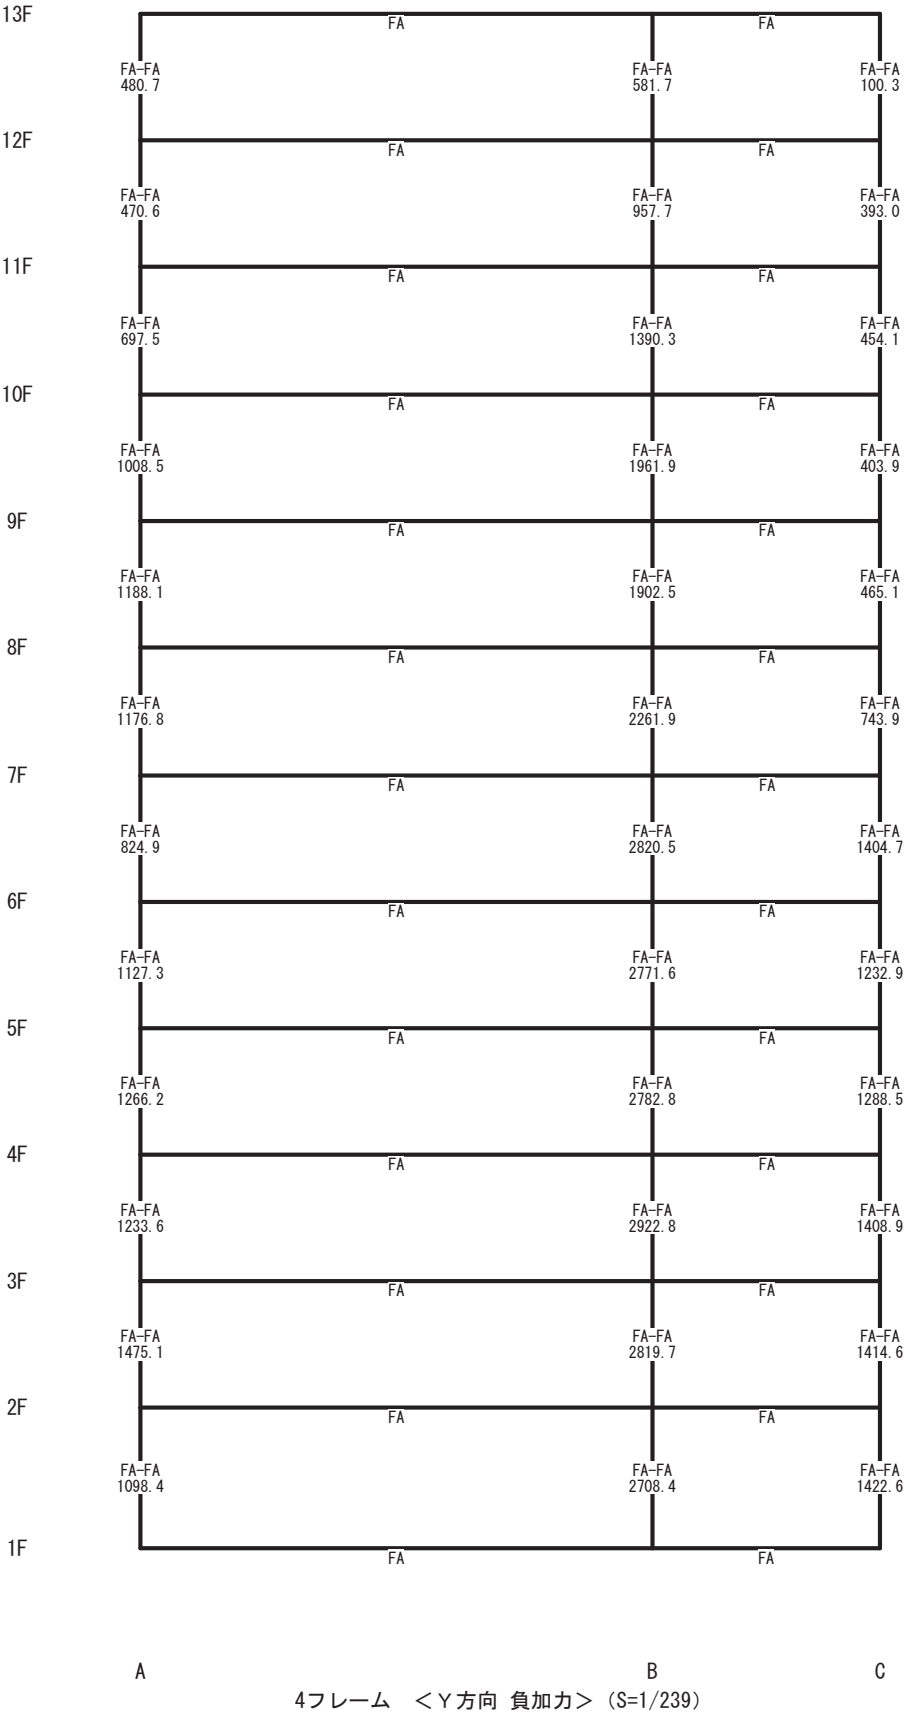

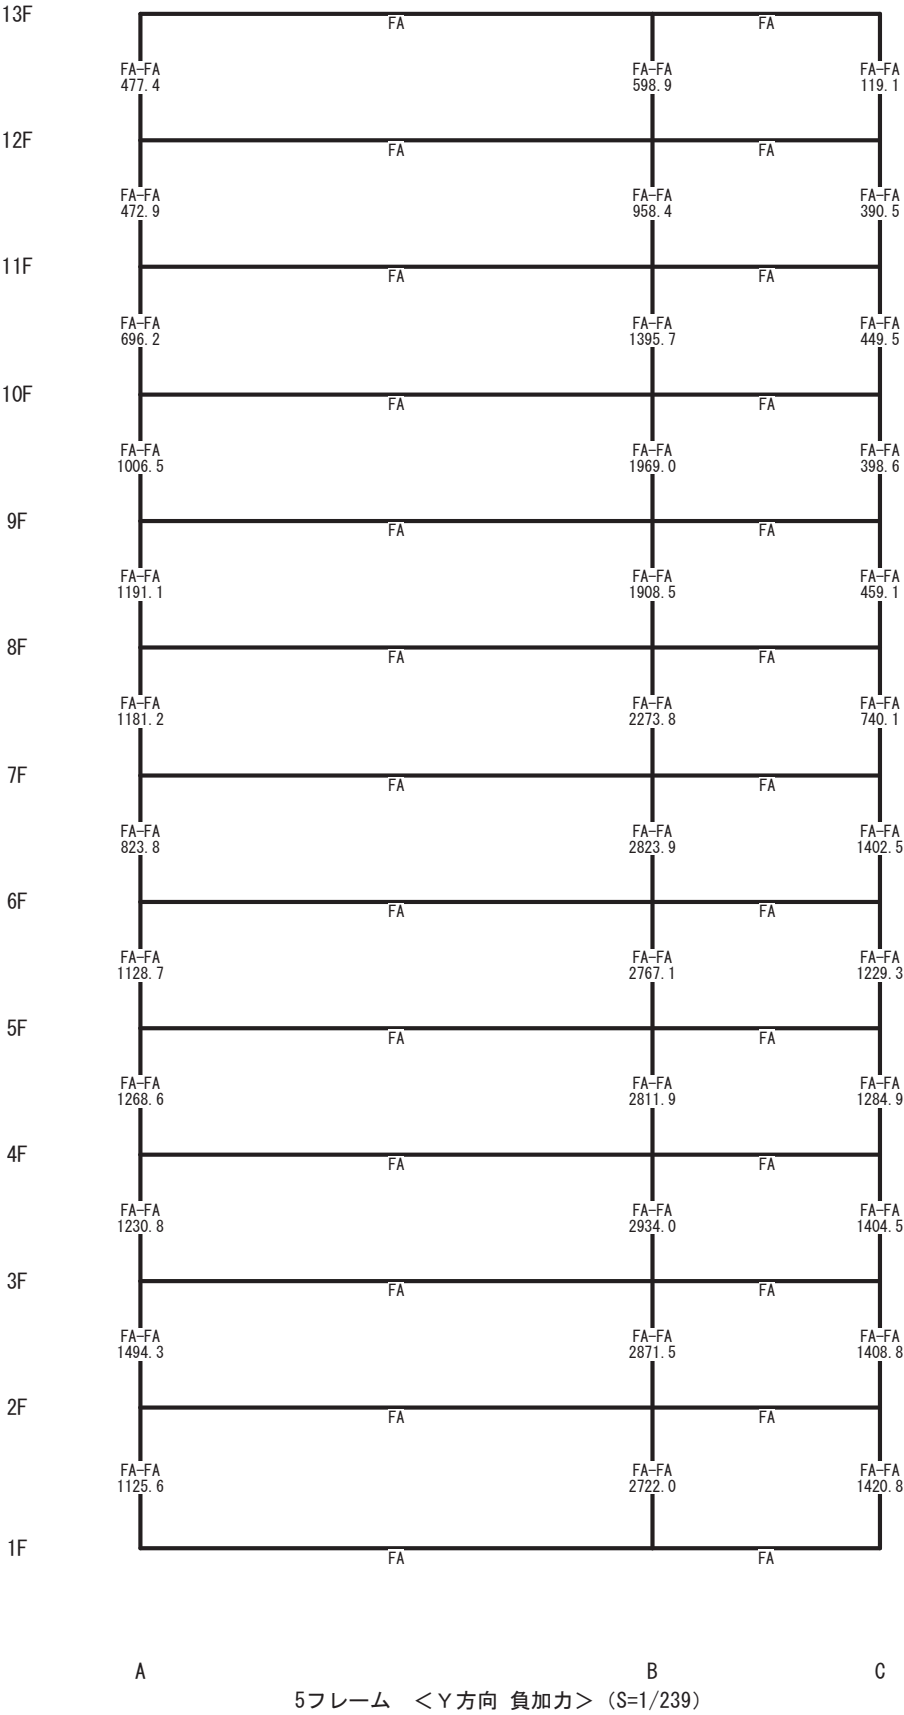

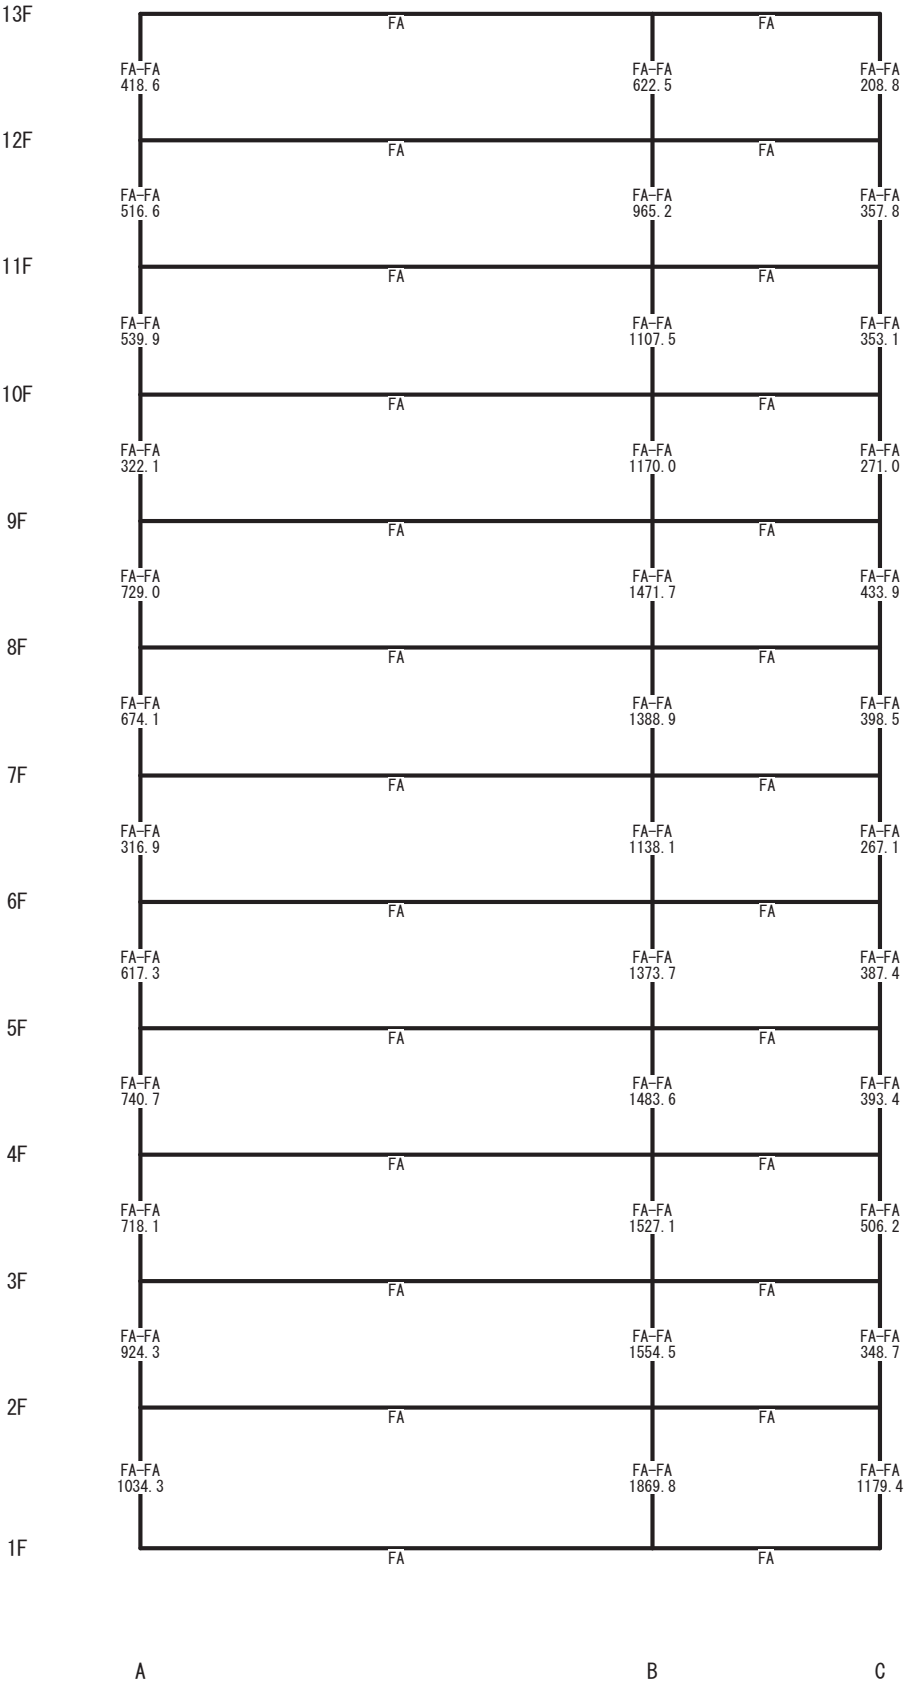

6フレーム ＜Y方向 負加力＞ (S=1/239)

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4009.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5095.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7040.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7874.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	9348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	C	2170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9674.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	合計	22425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	10279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	10818.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	11209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11557.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	10404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	B	10452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5090.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	C	1288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4012.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5089.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2910.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7900.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	9324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9587.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	10265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	10808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	11203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	10401.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1215.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1905.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1892.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2068.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1774.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3607.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3597.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5047.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	1	2424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26848.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5726.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28844.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4013.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29459.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1845.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11004.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2543.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2541.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1769.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3361.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2634.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5050.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5050.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	5125. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6	2378. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	A	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	25243. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4F	1	2624. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2	5352. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	3	5322. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4	5337. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5	5365. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6	2617. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	A	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	26620. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
3F	1	2747. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2	5553. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	3	5552. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4	5565. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5	5569. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6	2751. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	A	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	27739. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2F	1	2828. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2	5761. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	3	5697. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4	5709. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5	5774. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6	2827. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	A	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	28599. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1F	1	4091. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2	5290. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	3	5244. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4	5229. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5	5268. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6	4083. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	A	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	29208. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

U-5. 5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1. 00 T=1. 44 Rt=0. 67)

階名	フレーム名	Q			Q / ∑ W i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	2452. 9	0. 0	2452. 9	0. 32	0. 00	0. 32
	B	2695. 2	0. 0	2695. 2	0. 35	0. 00	0. 35
	C	1285. 6	0. 0	1285. 6	0. 17	0. 00	0. 17
	1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	6433. 7	0. 0	6433. 7	0. 84	0. 00	0. 84
11F	A	4024. 5	0. 0	4024. 5	0. 28	0. 00	0. 28

Ai=2. 756 Co=0. 456

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	B	4009.7	0.0	4009.7	0.28	0.00	0.28
	C	1741.9	0.0	1741.9	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9776.1	0.0	9776.1	0.68	0.00	0.68
10F	A	5095.4	0.0	5095.4	0.24	0.00	0.24
	B	5145.4	0.0	5145.4	0.24	0.00	0.24
	C	2357.3	0.0	2357.3	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12598.0	0.0	12598.0	0.59	0.00	0.59
9F	A	6144.6	0.0	6144.6	0.22	0.00	0.22
	B	6055.2	0.0	6055.2	0.21	0.00	0.21
	C	2905.8	0.0	2905.8	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15105.6	0.0	15105.6	0.54	0.00	0.54
8F	A	7040.2	0.0	7040.2	0.20	0.00	0.20
	B	6994.3	0.0	6994.3	0.20	0.00	0.20
	C	3281.8	0.0	3281.8	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17316.3	0.0	17316.3	0.49	0.00	0.49
7F	A	7912.3	0.0	7912.3	0.19	0.00	0.19
	B	7874.3	0.0	7874.3	0.19	0.00	0.19
	C	3463.3	0.0	3463.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19250.0	0.0	19250.0	0.46	0.00	0.46
6F	A	9348.3	0.0	9348.3	0.19	0.00	0.19
	B	9440.3	0.0	9440.3	0.19	0.00	0.19
	C	2170.7	0.0	2170.7	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.3	0.0	20959.3	0.43	0.00	0.43
5F	A	9674.9	0.0	9674.9	0.17	0.00	0.17
	B	9574.4	0.0	9574.4	0.17	0.00	0.17
	C	3176.7	0.0	3176.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.223 Co=0.456

Ai=1.950 Co=0.456

Ai=1.764 Co=0.456

Ai=1.621 Co=0.456

Ai=1.504 Co=0.456

Ai=1.401 Co=0.456

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22425.9	0.0	22425.9	0.40	0.00	0.40
4F	A	10279.3	0.0	10279.3	0.16	0.00	0.16
	B	10288.4	0.0	10288.4	0.16	0.00	0.16
	C	3081.6	0.0	3081.6	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23649.3	0.0	23649.3	0.37	0.00	0.37
3F	A	10818.9	0.0	10818.9	0.15	0.00	0.15
	B	10896.6	0.0	10896.6	0.15	0.00	0.15
	C	2928.4	0.0	2928.4	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24643.9	0.0	24643.9	0.35	0.00	0.35
2F	A	11209.4	0.0	11209.4	0.14	0.00	0.14
	B	11557.1	0.0	11557.1	0.15	0.00	0.15
	C	2641.0	0.0	2641.0	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25407.5	0.0	25407.5	0.33	0.00	0.33
1F	A	10404.8	0.0	10404.8	0.12	0.00	0.12
	B	10452.9	0.0	10452.9	0.12	0.00	0.12
	C	5090.9	0.0	5090.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25948.6	0.0	25948.6	0.30	0.00	0.30

Ai=1.309 Co=0.456

Ai=1.225 Co=0.456

Ai=1.146 Co=0.456

Ai=1.072 Co=0.456

Ai=1.000 Co=0.456

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	2448.4	0.0	2448.4	0.32	0.00	0.32
	B	2697.4	0.0	2697.4	0.35	0.00	0.35
	C	1288.1	0.0	1288.1	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6433.8	0.0	6433.8	0.84	0.00	0.84
11F	A	4017.7	0.0	4017.7	0.28	0.00	0.28
	B	4012.4	0.0	4012.4	0.28	0.00	0.28
	C	1746.2	0.0	1746.2	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.756 Co=0.456

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9776.3	0.0	9776.3	0.68	0.00	0.68
10F	A	5089.9	0.0	5089.9	0.24	0.00	0.24
	B	5147.1	0.0	5147.1	0.24	0.00	0.24
	C	2361.2	0.0	2361.2	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12598.2	0.0	12598.2	0.59	0.00	0.59
9F	A	6134.4	0.0	6134.4	0.22	0.00	0.22
	B	6060.6	0.0	6060.6	0.21	0.00	0.21
	C	2910.9	0.0	2910.9	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15105.8	0.0	15105.8	0.54	0.00	0.54
8F	A	7031.6	0.0	7031.6	0.20	0.00	0.20
	B	6998.8	0.0	6998.8	0.20	0.00	0.20
	C	3286.1	0.0	3286.1	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17316.5	0.0	17316.5	0.49	0.00	0.49
7F	A	7900.4	0.0	7900.4	0.19	0.00	0.19
	B	7880.3	0.0	7880.3	0.19	0.00	0.19
	C	3469.5	0.0	3469.5	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19250.2	0.0	19250.2	0.46	0.00	0.46
6F	A	9324.3	0.0	9324.3	0.19	0.00	0.19
	B	9461.9	0.0	9461.9	0.19	0.00	0.19
	C	2173.3	0.0	2173.3	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.5	0.0	20959.5	0.43	0.00	0.43
5F	A	9656.5	0.0	9656.5	0.17	0.00	0.17
	B	9587.7	0.0	9587.7	0.17	0.00	0.17
	C	3182.0	0.0	3182.0	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22426.2	0.0	22426.2	0.40	0.00	0.40
4F	A	10265.8	0.0	10265.8	0.16	0.00	0.16
	B	10297.3	0.0	10297.3	0.16	0.00	0.16

Ai=2.223 Co=0.456

Ai=1.950 Co=0.456

Ai=1.764 Co=0.456

Ai=1.621 Co=0.456

Ai=1.504 Co=0.456

Ai=1.401 Co=0.456

Ai=1.309 Co=0.456

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	3086.4	0.0	3086.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23649.5	0.0	23649.5	0.37	0.00	0.37
3F	A	10808.9	0.0	10808.9	0.15	0.00	0.15
	B	10902.5	0.0	10902.5	0.15	0.00	0.15
	C	2932.8	0.0	2932.8	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24644.1	0.0	24644.1	0.35	0.00	0.35
2F	A	11203.6	0.0	11203.6	0.14	0.00	0.14
	B	11562.3	0.0	11562.3	0.15	0.00	0.15
	C	2641.9	0.0	2641.9	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25407.8	0.0	25407.8	0.33	0.00	0.33
1F	A	10401.5	0.0	10401.5	0.12	0.00	0.12
	B	10445.7	0.0	10445.7	0.12	0.00	0.12
	C	5101.7	0.0	5101.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25948.9	0.0	25948.9	0.30	0.00	0.30

Ai=1.225 Co=0.456

Ai=1.146 Co=0.456

Ai=1.072 Co=0.456

Ai=1.000 Co=0.456

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1219.8	0.0	1219.8	0.16	0.00	0.16
	2	1235.7	0.0	1235.7	0.16	0.00	0.16
	3	1199.7	0.0	1199.7	0.16	0.00	0.16
	4	1199.0	0.0	1199.0	0.16	0.00	0.16
	5	1234.3	0.0	1234.3	0.16	0.00	0.16
	6	1215.5	0.0	1215.5	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7304.1	0.0	7304.1	0.95	0.00	0.95
11F	1	1755.3	0.0	1755.3	0.12	0.00	0.12
	2	1905.4	0.0	1905.4	0.13	0.00	0.13
	3	1907.8	0.0	1907.8	0.13	0.00	0.13
	4	1892.8	0.0	1892.8	0.13	0.00	0.13
	5	1887.0	0.0	1887.0	0.13	0.00	0.13
	6	1750.5	0.0	1750.5	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11098.7	0.0	11098.7	0.77	0.00	0.77
10F	1	2075.1	0.0	2075.1	0.10	0.00	0.10
	2	2543.7	0.0	2543.7	0.12	0.00	0.12
	3	2544.9	0.0	2544.9	0.12	0.00	0.12

Ai=2.756 Co=0.517

Ai=2.223 Co=0.517

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	4	2537.0	0.0	2537.0	0.12	0.00	0.12
	5	2533.1	0.0	2533.1	0.12	0.00	0.12
	6	2068.6	0.0	2068.6	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14302.4	0.0	14302.4	0.67	0.00	0.67
9F	1	1774.5	0.0	1774.5	0.06	0.00	0.06
	2	3398.8	0.0	3398.8	0.12	0.00	0.12
	3	3407.2	0.0	3407.2	0.12	0.00	0.12
	4	3395.8	0.0	3395.8	0.12	0.00	0.12
	5	3390.3	0.0	3390.3	0.12	0.00	0.12
	6	1782.6	0.0	1782.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17149.2	0.0	17149.2	0.61	0.00	0.61
8F	1	2625.2	0.0	2625.2	0.07	0.00	0.07
	2	3606.0	0.0	3606.0	0.10	0.00	0.10
	3	3607.1	0.0	3607.1	0.10	0.00	0.10
	4	3599.9	0.0	3599.9	0.10	0.00	0.10
	5	3597.5	0.0	3597.5	0.10	0.00	0.10
	6	2623.2	0.0	2623.2	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19658.9	0.0	19658.9	0.56	0.00	0.56
7F	1	2480.6	0.0	2480.6	0.06	0.00	0.06
	2	4228.5	0.0	4228.5	0.10	0.00	0.10
	3	4237.7	0.0	4237.7	0.10	0.00	0.10
	4	4220.9	0.0	4220.9	0.10	0.00	0.10
	5	4210.9	0.0	4210.9	0.10	0.00	0.10
	6	2475.5	0.0	2475.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21854.3	0.0	21854.3	0.52	0.00	0.52
6F	1	1784.4	0.0	1784.4	0.04	0.00	0.04
	2	5056.2	0.0	5056.2	0.10	0.00	0.10
	3	5070.9	0.0	5070.9	0.10	0.00	0.10
	4	5047.9	0.0	5047.9	0.10	0.00	0.10
	5	5036.0	0.0	5036.0	0.10	0.00	0.10
	6	1799.4	0.0	1799.4	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23794.8	0.0	23794.8	0.48	0.00	0.48
5F	1	2424.7	0.0	2424.7	0.04	0.00	0.04
	2	5153.8	0.0	5153.8	0.09	0.00	0.09
	3	5174.0	0.0	5174.0	0.09	0.00	0.09
	4	5148.3	0.0	5148.3	0.09	0.00	0.09
	5	5129.9	0.0	5129.9	0.09	0.00	0.09
	6	2429.2	0.0	2429.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25459.9	0.0	25459.9	0.45	0.00	0.45
4F	1	2690.9	0.0	2690.9	0.04	0.00	0.04
	2	5380.5	0.0	5380.5	0.08	0.00	0.08
	3	5355.0	0.0	5355.0	0.08	0.00	0.08
	4	5354.7	0.0	5354.7	0.08	0.00	0.08
	5	5382.3	0.0	5382.3	0.08	0.00	0.08
	6	2685.3	0.0	2685.3	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.950 Co=0.517

Ai=1.764 Co=0.517

Ai=1.621 Co=0.517

Ai=1.504 Co=0.517

Ai=1.401 Co=0.517

Ai=1.309 Co=0.517

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26848.7	0.0	26848.7	0.42	0.00	0.42
3F	1	2748.1	0.0	2748.1	0.04	0.00	0.04
	2	5617.2	0.0	5617.2	0.08	0.00	0.08
	3	5626.5	0.0	5626.5	0.08	0.00	0.08
	4	5617.0	0.0	5617.0	0.08	0.00	0.08
	5	5608.3	0.0	5608.3	0.08	0.00	0.08
	6	2760.8	0.0	2760.8	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27977.9	0.0	27977.9	0.40	0.00	0.40
2F	1	2924.1	0.0	2924.1	0.04	0.00	0.04
	2	5757.2	0.0	5757.2	0.07	0.00	0.07
	3	5726.6	0.0	5726.6	0.07	0.00	0.07
	4	5737.3	0.0	5737.3	0.07	0.00	0.07
	5	5776.1	0.0	5776.1	0.07	0.00	0.07
	6	2923.6	0.0	2923.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28844.8	0.0	28844.8	0.37	0.00	0.37
1F	1	4021.3	0.0	4021.3	0.05	0.00	0.05
	2	5362.5	0.0	5362.5	0.06	0.00	0.06
	3	5342.8	0.0	5342.8	0.06	0.00	0.06
	4	5348.0	0.0	5348.0	0.06	0.00	0.06
	5	5370.6	0.0	5370.6	0.06	0.00	0.06
	6	4014.0	0.0	4014.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29459.1	0.0	29459.1	0.34	0.00	0.34

Ai=1.225 Co=0.517

Ai=1.146 Co=0.517

Ai=1.072 Co=0.517

Ai=1.000 Co=0.517

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1250.7	0.0	1250.7	0.16	0.00	0.16
	2	1208.1	0.0	1208.1	0.16	0.00	0.16
	3	1175.1	0.0	1175.1	0.15	0.00	0.15
	4	1162.7	0.0	1162.7	0.15	0.00	0.15
	5	1195.3	0.0	1195.3	0.16	0.00	0.16
	6	1250.0	0.0	1250.0	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7242.0	0.0	7242.0	0.94	0.00	0.94
11F	1	1845.0	0.0	1845.0	0.13	0.00	0.13
	2	1843.4	0.0	1843.4	0.13	0.00	0.13
	3	1833.2	0.0	1833.2	0.13	0.00	0.13
	4	1821.3	0.0	1821.3	0.13	0.00	0.13
	5	1821.8	0.0	1821.8	0.13	0.00	0.13
	6	1839.6	0.0	1839.6	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11004.3	0.0	11004.3	0.76	0.00	0.76
10F	1	2016.0	0.0	2016.0	0.09	0.00	0.09
	2	2543.1	0.0	2543.1	0.12	0.00	0.12
	3	2537.9	0.0	2537.9	0.12	0.00	0.12
	4	2541.8	0.0	2541.8	0.12	0.00	0.12
	5	2541.4	0.0	2541.4	0.12	0.00	0.12
	6	2000.5	0.0	2000.5	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.756 Co=0.513

Ai=2.223 Co=0.513

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	14180.6	0.0	14180.6	0.67	0.00	0.67	Ai=1.950 Co=0.513
9F	1	1769.8	0.0	1769.8	0.06	0.00	0.06	
	2	3360.5	0.0	3360.5	0.12	0.00	0.12	
	3	3361.5	0.0	3361.5	0.12	0.00	0.12	
	4	3374.2	0.0	3374.2	0.12	0.00	0.12	
	5	3374.1	0.0	3374.1	0.12	0.00	0.12	
	6	1763.1	0.0	1763.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17003.2	0.0	17003.2	0.60	0.00	0.60	Ai=1.764 Co=0.513
8F	1	2639.0	0.0	2639.0	0.08	0.00	0.08	
	2	3553.9	0.0	3553.9	0.10	0.00	0.10	
	3	3549.5	0.0	3549.5	0.10	0.00	0.10	
	4	3555.8	0.0	3555.8	0.10	0.00	0.10	
	5	3558.7	0.0	3558.7	0.10	0.00	0.10	
	6	2634.7	0.0	2634.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19491.6	0.0	19491.6	0.55	0.00	0.55	Ai=1.621 Co=0.513
7F	1	2473.9	0.0	2473.9	0.06	0.00	0.06	
	2	4185.8	0.0	4185.8	0.10	0.00	0.10	
	3	4169.1	0.0	4169.1	0.10	0.00	0.10	
	4	4182.6	0.0	4182.6	0.10	0.00	0.10	
	5	4195.2	0.0	4195.2	0.10	0.00	0.10	
	6	2461.5	0.0	2461.5	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21668.2	0.0	21668.2	0.51	0.00	0.51	Ai=1.504 Co=0.513
6F	1	1716.9	0.0	1716.9	0.03	0.00	0.03	
	2	5025.8	0.0	5025.8	0.10	0.00	0.10	
	3	5027.0	0.0	5027.0	0.10	0.00	0.10	
	4	5050.1	0.0	5050.1	0.10	0.00	0.10	
	5	5050.3	0.0	5050.3	0.10	0.00	0.10	
	6	1722.1	0.0	1722.1	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23592.2	0.0	23592.2	0.48	0.00	0.48	Ai=1.401 Co=0.513
5F	1	2384.8	0.0	2384.8	0.04	0.00	0.04	
	2	5109.7	0.0	5109.7	0.09	0.00	0.09	
	3	5113.6	0.0	5113.6	0.09	0.00	0.09	
	4	5131.7	0.0	5131.7	0.09	0.00	0.09	
	5	5125.0	0.0	5125.0	0.09	0.00	0.09	
	6	2378.4	0.0	2378.4	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25243.2	0.0	25243.2	0.45	0.00	0.45	Ai=1.309 Co=0.513
4F	1	2624.4	0.0	2624.4	0.04	0.00	0.04	
	2	5352.8	0.0	5352.8	0.08	0.00	0.08	
	3	5322.3	0.0	5322.3	0.08	0.00	0.08	
	4	5337.5	0.0	5337.5	0.08	0.00	0.08	
	5	5365.5	0.0	5365.5	0.08	0.00	0.08	
	6	2617.7	0.0	2617.7	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26620.2	0.0	26620.2	0.42	0.00	0.42	Ai=1.225 Co=0.513
3F	1	2747.6	0.0	2747.6	0.04	0.00	0.04	
	2	5553.9	0.0	5553.9	0.08	0.00	0.08	
	3	5552.4	0.0	5552.4	0.08	0.00	0.08	
	4	5565.2	0.0	5565.2	0.08	0.00	0.08	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	5	5569.2	0.0	5569.2	0.08	0.00	0.08
	6	2751.4	0.0	2751.4	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27739.7	0.0	27739.7	0.39	0.00	0.39
2F	1	2828.1	0.0	2828.1	0.04	0.00	0.04
	2	5761.8	0.0	5761.8	0.07	0.00	0.07
	3	5697.8	0.0	5697.8	0.07	0.00	0.07
	4	5709.4	0.0	5709.4	0.07	0.00	0.07
	5	5774.7	0.0	5774.7	0.07	0.00	0.07
	6	2827.5	0.0	2827.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28599.3	0.0	28599.3	0.37	0.00	0.37
1F	1	4091.3	0.0	4091.3	0.05	0.00	0.05
	2	5290.8	0.0	5290.8	0.06	0.00	0.06
	3	5244.9	0.0	5244.9	0.06	0.00	0.06
	4	5229.4	0.0	5229.4	0.06	0.00	0.06
	5	5268.4	0.0	5268.4	0.06	0.00	0.06
	6	4083.5	0.0	4083.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29208.4	0.0	29208.4	0.34	0.00	0.34

Ai=1.146 Co=0.513

Ai=1.072 Co=0.513

Ai=1.000 Co=0.513

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	2221.2	0.0	2221.2	0.29	0.00	0.29
	B	2680.9	0.0	2680.9	0.35	0.00	0.35
	C	1282.2	0.0	1282.2	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6184.3	0.0	6184.3	0.80	0.00	0.80
11F	A	3733.9	0.0	3733.9	0.26	0.00	0.26
	B	3967.4	0.0	3967.4	0.27	0.00	0.27
	C	1695.8	0.0	1695.8	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9397.1	0.0	9397.1	0.65	0.00	0.65
10F	A	4928.6	0.0	4928.6	0.23	0.00	0.23
	B	4922.6	0.0	4922.6	0.23	0.00	0.23
	C	2258.4	0.0	2258.4	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12109.6	0.0	12109.6	0.57	0.00	0.57
9F	A	5893.2	0.0	5893.2	0.21	0.00	0.21
	B	5834.9	0.0	5834.9	0.21	0.00	0.21
	C	2792.0	0.0	2792.0	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.756 Co=0.438

Ai=2.223 Co=0.438

Ai=1.950 Co=0.438

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14520.0	0.0	14520.0	0.51	0.00	0.51
8F	A	6756.9	0.0	6756.9	0.19	0.00	0.19
	B	6697.0	0.0	6697.0	0.19	0.00	0.19
	C	3191.1	0.0	3191.1	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16645.0	0.0	16645.0	0.47	0.00	0.47
7F	A	7657.4	0.0	7657.4	0.18	0.00	0.18
	B	7623.5	0.0	7623.5	0.18	0.00	0.18
	C	3222.7	0.0	3222.7	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18503.7	0.0	18503.7	0.44	0.00	0.44
6F	A	8944.5	0.0	8944.5	0.18	0.00	0.18
	B	9052.0	0.0	9052.0	0.18	0.00	0.18
	C	2150.1	0.0	2150.1	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20146.7	0.0	20146.7	0.41	0.00	0.41
5F	A	9315.7	0.0	9315.7	0.17	0.00	0.17
	B	9207.7	0.0	9207.7	0.16	0.00	0.16
	C	3033.1	0.0	3033.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21556.5	0.0	21556.5	0.38	0.00	0.38
4F	A	9928.9	0.0	9928.9	0.16	0.00	0.16
	B	10057.6	0.0	10057.6	0.16	0.00	0.16
	C	2746.0	0.0	2746.0	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22732.5	0.0	22732.5	0.36	0.00	0.36
3F	A	10270.9	0.0	10270.9	0.15	0.00	0.15
	B	10595.1	0.0	10595.1	0.15	0.00	0.15
	C	2822.5	0.0	2822.5	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.764 Co=0.438

Ai=1.621 Co=0.438

Ai=1.504 Co=0.438

Ai=1.401 Co=0.438

Ai=1.309 Co=0.438

Ai=1.225 Co=0.438

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	合計	23688.4	0.0	23688.4	0.33	0.00	0.33
2F	A	9960.5	0.0	9960.5	0.13	0.00	0.13
	B	11807.4	0.0	11807.4	0.15	0.00	0.15
	C	2654.6	0.0	2654.6	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
1F	合計	24422.5	0.0	24422.5	0.31	0.00	0.31
	A	9465.3	0.0	9465.3	0.11	0.00	0.11
	B	10519.9	0.0	10519.9	0.12	0.00	0.12
	C	4957.4	0.0	4957.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24942.6	0.0	24942.6	0.29	0.00	0.29

Ai=1.146 Co=0.438

Ai=1.072 Co=0.438

Ai=1.000 Co=0.438

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	2218.6	0.0	2218.6	0.29	0.00	0.29
	B	2683.4	0.0	2683.4	0.35	0.00	0.35
	C	1282.8	0.0	1282.8	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
11F	合計	6184.7	0.0	6184.7	0.80	0.00	0.80
	A	3728.6	0.0	3728.6	0.26	0.00	0.26
	B	3970.8	0.0	3970.8	0.27	0.00	0.27
	C	1698.4	0.0	1698.4	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
10F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9397.8	0.0	9397.8	0.65	0.00	0.65
	A	4922.9	0.0	4922.9	0.23	0.00	0.23
	B	4924.7	0.0	4924.7	0.23	0.00	0.23
	C	2262.9	0.0	2262.9	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
9F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12110.5	0.0	12110.5	0.57	0.00	0.57
	A	5883.6	0.0	5883.6	0.21	0.00	0.21
	B	5840.6	0.0	5840.6	0.21	0.00	0.21
	C	2796.8	0.0	2796.8	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
8F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14521.0	0.0	14521.0	0.51	0.00	0.51

Ai=2.756 Co=0.438

Ai=2.223 Co=0.438

Ai=1.950 Co=0.438

Ai=1.764 Co=0.438

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	6748.9	0.0	6748.9	0.19	0.00	0.19
	B	6701.5	0.0	6701.5	0.19	0.00	0.19
	C	3195.7	0.0	3195.7	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16646.1	0.0	16646.1	0.47	0.00	0.47
7F	A	7645.6	0.0	7645.6	0.18	0.00	0.18
	B	7631.3	0.0	7631.3	0.18	0.00	0.18
	C	3228.1	0.0	3228.1	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18505.0	0.0	18505.0	0.44	0.00	0.44
6F	A	8922.5	0.0	8922.5	0.18	0.00	0.18
	B	9070.9	0.0	9070.9	0.18	0.00	0.18
	C	2154.7	0.0	2154.7	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20148.1	0.0	20148.1	0.41	0.00	0.41
5F	A	9296.6	0.0	9296.6	0.16	0.00	0.16
	B	9224.0	0.0	9224.0	0.16	0.00	0.16
	C	3037.5	0.0	3037.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21558.0	0.0	21558.0	0.38	0.00	0.38
4F	A	9917.3	0.0	9917.3	0.16	0.00	0.16
	B	10066.0	0.0	10066.0	0.16	0.00	0.16
	C	2750.7	0.0	2750.7	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22734.0	0.0	22734.0	0.36	0.00	0.36
3F	A	10264.7	0.0	10264.7	0.14	0.00	0.14
	B	10600.2	0.0	10600.2	0.15	0.00	0.15
	C	2825.1	0.0	2825.1	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23690.0	0.0	23690.0	0.33	0.00	0.33
2F	A	9959.5	0.0	9959.5	0.13	0.00	0.13
	B	11807.2	0.0	11807.2	0.15	0.00	0.15
	C	2657.5	0.0	2657.5	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.621 Co=0.438

Ai=1.504 Co=0.438

Ai=1.401 Co=0.438

Ai=1.309 Co=0.438

Ai=1.225 Co=0.438

Ai=1.146 Co=0.438

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24424.2	0.0	24424.2	0.31	0.00	0.31
1F	A	9468.2	0.0	9468.2	0.11	0.00	0.11
	B	10520.5	0.0	10520.5	0.12	0.00	0.12
	C	4955.6	0.0	4955.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24944.4	0.0	24944.4	0.29	0.00	0.29

Ai=1.072 Co=0.438

Ai=1.000 Co=0.438

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1182.1	0.0	1182.1	0.15	0.00	0.15
	2	1208.8	0.0	1208.8	0.16	0.00	0.16
	3	1180.8	0.0	1180.8	0.15	0.00	0.15
	4	1179.1	0.0	1179.1	0.15	0.00	0.15
	5	1206.5	0.0	1206.5	0.16	0.00	0.16
	6	1180.0	0.0	1180.0	0.15	0.00	0.15
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7137.3	0.0	7137.3	0.93	0.00	0.93
11F	1	1728.9	0.0	1728.9	0.12	0.00	0.12
	2	1857.5	0.0	1857.5	0.13	0.00	0.13
	3	1855.0	0.0	1855.0	0.13	0.00	0.13
	4	1842.3	0.0	1842.3	0.13	0.00	0.13
	5	1839.1	0.0	1839.1	0.13	0.00	0.13
	6	1722.4	0.0	1722.4	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10845.2	0.0	10845.2	0.75	0.00	0.75
10F	1	2064.5	0.0	2064.5	0.10	0.00	0.10
	2	2473.1	0.0	2473.1	0.12	0.00	0.12
	3	2468.4	0.0	2468.4	0.12	0.00	0.12
	4	2459.4	0.0	2459.4	0.12	0.00	0.12
	5	2457.1	0.0	2457.1	0.12	0.00	0.12
	6	2053.2	0.0	2053.2	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13975.7	0.0	13975.7	0.66	0.00	0.66
9F	1	1629.1	0.0	1629.1	0.06	0.00	0.06
	2	3383.0	0.0	3383.0	0.12	0.00	0.12
	3	3383.4	0.0	3383.4	0.12	0.00	0.12
	4	3370.5	0.0	3370.5	0.12	0.00	0.12
	5	3363.9	0.0	3363.9	0.12	0.00	0.12
	6	1627.5	0.0	1627.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16757.3	0.0	16757.3	0.59	0.00	0.59
8F	1	2441.5	0.0	2441.5	0.07	0.00	0.07
	2	3585.5	0.0	3585.5	0.10	0.00	0.10
	3	3592.2	0.0	3592.2	0.10	0.00	0.10
	4	3583.9	0.0	3583.9	0.10	0.00	0.10
	5	3579.5	0.0	3579.5	0.10	0.00	0.10
	6	2427.4	0.0	2427.4	0.07	0.00	0.07

Ai=2.756 Co=0.505

Ai=2.223 Co=0.505

Ai=1.950 Co=0.505

Ai=1.764 Co=0.505

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19209.9	0.0	19209.9	0.55	0.00	0.55
7F	1	2450.8	0.0	2450.8	0.06	0.00	0.06
	2	4126.8	0.0	4126.8	0.10	0.00	0.10
	3	4122.2	0.0	4122.2	0.10	0.00	0.10
	4	4111.1	0.0	4111.1	0.10	0.00	0.10
	5	4111.6	0.0	4111.6	0.10	0.00	0.10
	6	2432.5	0.0	2432.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21355.0	0.0	21355.0	0.51	0.00	0.51
6F	1	1573.4	0.0	1573.4	0.03	0.00	0.03
	2	5024.3	0.0	5024.3	0.10	0.00	0.10
	3	5052.0	0.0	5052.0	0.10	0.00	0.10
	4	5023.2	0.0	5023.2	0.10	0.00	0.10
	5	5003.5	0.0	5003.5	0.10	0.00	0.10
	6	1574.8	0.0	1574.8	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23251.2	0.0	23251.2	0.47	0.00	0.47
5F	1	2341.1	0.0	2341.1	0.04	0.00	0.04
	2	5053.7	0.0	5053.7	0.09	0.00	0.09
	3	5069.6	0.0	5069.6	0.09	0.00	0.09
	4	5046.6	0.0	5046.6	0.09	0.00	0.09
	5	5028.2	0.0	5028.2	0.09	0.00	0.09
	6	2339.2	0.0	2339.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24878.3	0.0	24878.3	0.44	0.00	0.44
4F	1	2570.9	0.0	2570.9	0.04	0.00	0.04
	2	5286.9	0.0	5286.9	0.08	0.00	0.08
	3	5265.6	0.0	5265.6	0.08	0.00	0.08
	4	5262.8	0.0	5262.8	0.08	0.00	0.08
	5	5285.3	0.0	5285.3	0.08	0.00	0.08
	6	2563.9	0.0	2563.9	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26235.4	0.0	26235.4	0.41	0.00	0.41
3F	1	2677.0	0.0	2677.0	0.04	0.00	0.04
	2	5493.4	0.0	5493.4	0.08	0.00	0.08
	3	5506.2	0.0	5506.2	0.08	0.00	0.08
	4	5492.5	0.0	5492.5	0.08	0.00	0.08
	5	5481.8	0.0	5481.8	0.08	0.00	0.08
	6	2687.9	0.0	2687.9	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27338.8	0.0	27338.8	0.39	0.00	0.39
2F	1	2652.6	0.0	2652.6	0.03	0.00	0.03
	2	5736.8	0.0	5736.8	0.07	0.00	0.07
	3	5703.1	0.0	5703.1	0.07	0.00	0.07
	4	5713.2	0.0	5713.2	0.07	0.00	0.07
	5	5751.2	0.0	5751.2	0.07	0.00	0.07
	6	2629.0	0.0	2629.0	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28185.9	0.0	28185.9	0.36	0.00	0.36
1F	1	3891.1	0.0	3891.1	0.05	0.00	0.05

Ai=1.621 Co=0.505

Ai=1.504 Co=0.505

Ai=1.401 Co=0.505

Ai=1.309 Co=0.505

Ai=1.225 Co=0.505

Ai=1.146 Co=0.505

Ai=1.072 Co=0.505

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	2	5263.0	0.0	5263.0	0.06	0.00	0.06
	3	5244.8	0.0	5244.8	0.06	0.00	0.06
	4	5250.9	0.0	5250.9	0.06	0.00	0.06
	5	5265.4	0.0	5265.4	0.06	0.00	0.06
	6	3871.2	0.0	3871.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28786.2	0.0	28786.2	0.34	0.00	0.34

Ai=1.000 Co=0.505

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1203.9	0.0	1203.9	0.16	0.00	0.16
	2	1194.9	0.0	1194.9	0.16	0.00	0.16
	3	1173.8	0.0	1173.8	0.15	0.00	0.15
	4	1161.8	0.0	1161.8	0.15	0.00	0.15
	5	1182.7	0.0	1182.7	0.15	0.00	0.15
	6	1204.7	0.0	1204.7	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7121.8	0.0	7121.8	0.93	0.00	0.93
11F	1	1821.8	0.0	1821.8	0.13	0.00	0.13
	2	1805.6	0.0	1805.6	0.12	0.00	0.12
	3	1800.3	0.0	1800.3	0.12	0.00	0.12
	4	1790.0	0.0	1790.0	0.12	0.00	0.12
	5	1787.7	0.0	1787.7	0.12	0.00	0.12
	6	1816.3	0.0	1816.3	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10821.7	0.0	10821.7	0.75	0.00	0.75
10F	1	2060.5	0.0	2060.5	0.10	0.00	0.10
	2	2464.4	0.0	2464.4	0.12	0.00	0.12
	3	2455.0	0.0	2455.0	0.12	0.00	0.12
	4	2460.2	0.0	2460.2	0.12	0.00	0.12
	5	2459.6	0.0	2459.6	0.12	0.00	0.12
	6	2045.6	0.0	2045.6	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13945.4	0.0	13945.4	0.66	0.00	0.66
9F	1	1653.7	0.0	1653.7	0.06	0.00	0.06
	2	3353.0	0.0	3353.0	0.12	0.00	0.12
	3	3351.4	0.0	3351.4	0.12	0.00	0.12
	4	3360.3	0.0	3360.3	0.12	0.00	0.12
	5	3359.2	0.0	3359.2	0.12	0.00	0.12
	6	1643.5	0.0	1643.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16721.1	0.0	16721.1	0.59	0.00	0.59
8F	1	2462.5	0.0	2462.5	0.07	0.00	0.07
	2	3564.8	0.0	3564.8	0.10	0.00	0.10
	3	3558.3	0.0	3558.3	0.10	0.00	0.10
	4	3566.6	0.0	3566.6	0.10	0.00	0.10
	5	3572.1	0.0	3572.1	0.10	0.00	0.10
	6	2443.8	0.0	2443.8	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19168.2	0.0	19168.2	0.54	0.00	0.54
7F	1	2420.8	0.0	2420.8	0.06	0.00	0.06
	2	4124.4	0.0	4124.4	0.10	0.00	0.10

Ai=2.756 Co=0.504

Ai=2.223 Co=0.504

Ai=1.950 Co=0.504

Ai=1.764 Co=0.504

Ai=1.621 Co=0.504

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	3	4111.0	0.0	4111.0	0.10	0.00	0.10
	4	4123.2	0.0	4123.2	0.10	0.00	0.10
	5	4132.7	0.0	4132.7	0.10	0.00	0.10
	6	2396.5	0.0	2396.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	21308.7	0.0	21308.7	0.51	0.00	0.51	Ai=1.504 Co=0.504
6F	1	1558.8	0.0	1558.8	0.03	0.00	
	2	5008.8	0.0	5008.8	0.10	0.00	0.10
	3	5013.9	0.0	5013.9	0.10	0.00	0.10
	4	5037.1	0.0	5037.1	0.10	0.00	0.10
	5	5033.6	0.0	5033.6	0.10	0.00	0.10
	6	1548.6	0.0	1548.6	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	23200.8	0.0	23200.8	0.47	0.00	0.47	Ai=1.401 Co=0.504
5F	1	2325.7	0.0	2325.7	0.04	0.00	0.04
	2	5043.4	0.0	5043.4	0.09	0.00	0.09
	3	5032.6	0.0	5032.6	0.09	0.00	0.09
	4	5051.4	0.0	5051.4	0.09	0.00	0.09
	5	5058.9	0.0	5058.9	0.09	0.00	0.09
	6	2312.4	0.0	2312.4	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	24824.3	0.0	24824.3	0.44	0.00	0.44	Ai=1.309 Co=0.504
4F	1	2536.1	0.0	2536.1	0.04	0.00	0.04
	2	5279.3	0.0	5279.3	0.08	0.00	0.08
	3	5264.8	0.0	5264.8	0.08	0.00	0.08
	4	5278.7	0.0	5278.7	0.08	0.00	0.08
	5	5290.7	0.0	5290.7	0.08	0.00	0.08
	6	2528.9	0.0	2528.9	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	26178.5	0.0	26178.5	0.41	0.00	0.41	Ai=1.225 Co=0.504
3F	1	2684.1	0.0	2684.1	0.04	0.00	0.04
	2	5473.8	0.0	5473.8	0.08	0.00	0.08
	3	5468.4	0.0	5468.4	0.08	0.00	0.08
	4	5480.5	0.0	5480.5	0.08	0.00	0.08
	5	5485.7	0.0	5485.7	0.08	0.00	0.08
	6	2686.9	0.0	2686.9	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	27279.5	0.0	27279.5	0.39	0.00	0.39	Ai=1.146 Co=0.504
2F	1	2704.3	0.0	2704.3	0.03	0.00	0.03
	2	5705.3	0.0	5705.3	0.07	0.00	0.07
	3	5653.6	0.0	5653.6	0.07	0.00	0.07
	4	5664.0	0.0	5664.0	0.07	0.00	0.07
	5	5716.4	0.0	5716.4	0.07	0.00	0.07
	6	2681.1	0.0	2681.1	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	28124.7	0.0	28124.7	0.36	0.00	0.36	Ai=1.072 Co=0.504
1F	1	3948.4	0.0	3948.4	0.05	0.00	0.05
	2	5236.2	0.0	5236.2	0.06	0.00	0.06
	3	5200.9	0.0	5200.9	0.06	0.00	0.06
	4	5183.4	0.0	5183.4	0.06	0.00	0.06
	5	5213.3	0.0	5213.3	0.06	0.00	0.06
	6	3941.6	0.0	3941.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28723.8	0.0	28723.8	0.34	0.00	0.34

Ai=1.000 Co=0.504

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	6433.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6433.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	9776.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9776.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12598.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12598.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	15105.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15105.63		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17316.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17316.29		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19249.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19249.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20959.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20959.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22425.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22425.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	23649.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23649.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	24643.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24643.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	25407.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25407.52		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	25948.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25948.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	6433.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6433.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	9776.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9776.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12598.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12598.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	15105.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15105.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17316.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17316.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19250.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19250.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20959.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20959.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22426.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22426.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	23649.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23649.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	24644.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24644.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	25407.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25407.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	25948.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25948.90		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	7304.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7304.13		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	11098.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11098.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	14302.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14302.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	A	17149.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17149.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	19658.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19658.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	21854.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21854.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	23794.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23794.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	25459.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25459.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	26848.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26848.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	27977.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27977.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	28844.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28844.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	29459.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29459.13		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	7241.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7241.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	11004.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11004.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	14180.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14180.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	17003.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17003.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	19491.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19491.60		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	21668.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21668.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	23592.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23592.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	25243.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25243.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	26620.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26620.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	27739.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27739.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	28599.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28599.27		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	29208.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29208.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

Ci	: 層せん断力係数	Fs	: 剛性率に応じた数値
ΣWi	: 層重量 (kN)	Fe	: 偏心率に応じた数値
Qud	: 各階の水平力 (kN)	Fes	: 形状係数
Qun	: 必要保有水平耐力 (kN)	Ds	: 構造特性係数
U	: 用途係数 (1.00)		
*	: Ds値の直接入力		
+	: Ds値の割増がされている		

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.838	7686.1	14123.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3530.8
11F	1.482	14478.3	21460.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5365.1
10F	1.300	21270.5	27654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	6913.7
9F	1.176	28204.2	33159.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8289.9
8F	1.081	35179.8	38012.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9503.1
7F	1.002	42155.4	42257.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10564.3
6F	0.934	49270.0	46009.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11502.3
5F	0.872	56428.2	49229.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12307.2
4F	0.816	63586.4	51914.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12978.6
3F	0.764	70802.0	54097.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13524.4
2F	0.715	78048.0	55774.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13943.5
1F	0.667	85442.8	56961.8	1.000	1.000	1.000	0.25	14240.5

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.838	7686.1	14123.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3530.8
11F	1.482	14478.3	21460.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5365.1
10F	1.300	21270.5	27654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	6913.7
9F	1.176	28204.2	33159.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8289.9
8F	1.081	35179.8	38012.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9503.1
7F	1.002	42155.4	42257.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10564.3
6F	0.934	49270.0	46009.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11502.3
5F	0.872	56428.2	49229.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12307.2
4F	0.816	63586.4	51914.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12978.6
3F	0.764	70802.0	54097.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13524.4
2F	0.715	78048.0	55774.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13943.5
1F	0.667	85442.8	56961.8	1.000	1.000	1.000	0.25	14240.5

Y 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.838	7686.1	14123.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3530.8
11F	1.482	14478.3	21460.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5365.1
10F	1.300	21270.5	27654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	6913.7
9F	1.176	28204.2	33159.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8289.9
8F	1.081	35179.8	38012.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9503.1
7F	1.002	42155.4	42257.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10564.3
6F	0.934	49270.0	46009.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11502.3
5F	0.872	56428.2	49229.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12307.2
4F	0.816	63586.4	51914.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12978.6
3F	0.764	70802.0	54097.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13524.4
2F	0.715	78048.0	55774.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13943.5
1F	0.667	85442.8	56961.8	1.000	1.000	1.000	0.25	14240.5

Y 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.838	7686.1	14123.2	1.000	1.000	1.000	0.25	3530.8
11F	1.482	14478.3	21460.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5365.1
10F	1.300	21270.5	27654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	6913.7
9F	1.176	28204.2	33159.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8289.9
8F	1.081	35179.8	38012.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9503.1
7F	1.002	42155.4	42257.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10564.3
6F	0.934	49270.0	46009.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11502.3
5F	0.872	56428.2	49229.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12307.2
4F	0.816	63586.4	51914.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12978.6
3F	0.764	70802.0	54097.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13524.4
2F	0.715	78048.0	55774.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13943.5
1F	0.667	85442.8	56961.8	1.000	1.000	1.000	0.25	14240.5

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2680.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3967.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1695.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4922.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	5893.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2791.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8944.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9052.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10057.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22732.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	10270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9465.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24942.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1698.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4924.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6701.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18504.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9070.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2750.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	10264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2825.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23690.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9959.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13975.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3585.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5003.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5028.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5262.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2676.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2652.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5736.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	5703.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3891.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28786.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1805.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10821.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2060.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13945.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2462.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3564.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	3	3558.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	1558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	2325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5043.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5032.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5051.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	5	5058.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24824.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	2536.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	3	5264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2684.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	2704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3941.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	14123.2	1.000	0.25	3530.8		6184.3	1.75
11F	21460.4	1.000	0.25	5365.1		9397.1	1.75
10F	27654.9	1.000	0.25	6913.7		12109.6	1.75
9F	33159.5	1.000	0.25	8289.9		14520.0	1.75
8F	38012.3	1.000	0.25	9503.1		16645.0	1.75
7F	42257.1	1.000	0.25	10564.3		18503.7	1.75
6F	46009.3	1.000	0.25	11502.3		20146.7	1.75
5F	49229.0	1.000	0.25	12307.2		21556.5	1.75
4F	51914.4	1.000	0.25	12978.6		22732.5	1.75
3F	54097.7	1.000	0.25	13524.4		23688.4	1.75
2F	55774.0	1.000	0.25	13943.5		24422.5	1.75
1F	56961.8	1.000	0.25	14240.5		24942.6	1.75

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	14123.2	1.000	0.25	3530.8		6184.7	1.75
11F	21460.4	1.000	0.25	5365.1		9397.8	1.75
10F	27654.9	1.000	0.25	6913.7		12110.5	1.75
9F	33159.5	1.000	0.25	8289.9		14521.0	1.75
8F	38012.3	1.000	0.25	9503.1		16646.1	1.75
7F	42257.1	1.000	0.25	10564.3		18505.0	1.75
6F	46009.3	1.000	0.25	11502.3		20148.1	1.75
5F	49229.0	1.000	0.25	12307.2		21558.0	1.75
4F	51914.4	1.000	0.25	12978.6		22734.0	1.75
3F	54097.7	1.000	0.25	13524.4		23690.0	1.75
2F	55774.0	1.000	0.25	13943.5		24424.2	1.75
1F	56961.8	1.000	0.25	14240.5		24944.4	1.75

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	14123.2	1.000	0.25	3530.8		7137.3	2.02
11F	21460.4	1.000	0.25	5365.1		10845.2	2.02
10F	27654.9	1.000	0.25	6913.7		13975.7	2.02
9F	33159.5	1.000	0.25	8289.9		16757.3	2.02
8F	38012.3	1.000	0.25	9503.1		19209.9	2.02

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
7F	42257. 1	1. 000	0. 25	10564. 3		21355. 0	2. 02
6F	46009. 3	1. 000	0. 25	11502. 3		23251. 2	2. 02
5F	49229. 0	1. 000	0. 25	12307. 2		24878. 3	2. 02
4F	51914. 4	1. 000	0. 25	12978. 6		26235. 4	2. 02
3F	54097. 7	1. 000	0. 25	13524. 4		27338. 8	2. 02
2F	55774. 0	1. 000	0. 25	13943. 5		28185. 9	2. 02
1F	56961. 8	1. 000	0. 25	14240. 5		28786. 2	2. 02

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	14123. 2	1. 000	0. 25	3530. 8		7121. 8	2. 01
11F	21460. 4	1. 000	0. 25	5365. 1		10821. 7	2. 01
10F	27654. 9	1. 000	0. 25	6913. 7		13945. 4	2. 01
9F	33159. 5	1. 000	0. 25	8289. 9		16721. 1	2. 01
8F	38012. 3	1. 000	0. 25	9503. 1		19168. 2	2. 01
7F	42257. 1	1. 000	0. 25	10564. 3		21308. 7	2. 01
6F	46009. 3	1. 000	0. 25	11502. 3		23200. 8	2. 01
5F	49229. 0	1. 000	0. 25	12307. 2		24824. 3	2. 01
4F	51914. 4	1. 000	0. 25	12978. 6		26178. 5	2. 01
3F	54097. 7	1. 000	0. 25	13524. 4		27279. 5	2. 01
2F	55774. 0	1. 000	0. 25	13943. 5		28124. 7	2. 01
1F	56961. 8	1. 000	0. 25	14240. 5		28723. 8	2. 01

U-5. 8. 3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

- X 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- X 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- Y 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
- Y 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）

保有耐力時

- X 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- X 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
- Y 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
- Y 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）

U-5. 8. 4 最終ステップの重心位置の変位

- Q：層せん断力(kN)層名位置と下層との間の階のせん断力
- U：層変位(cm)層名位置の計算階の最下層からの水平変位
- ΔU：層間変位(cm)層名位置と下層との水平変位の差分
- ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角	
476	13F	6433. 7	115. 5490	2. 9884	1/	134
	12F	9776. 2	112. 5606	7. 4412	1/	54
	11F	12598. 0	105. 1193	12. 5990	1/	32
	10F	15105. 6	92. 5203	14. 6683	1/	27
	9F	17316. 3	77. 8521	16. 0137	1/	25
	8F	19250. 0	61. 8383	15. 2012	1/	27
	7F	20959. 3	46. 6372	12. 3035	1/	33
	6F	22426. 0	34. 3337	11. 0129	1/	36
	5F	23649. 3	23. 3207	9. 1063	1/	44
	4F	24643. 9	14. 2144	6. 7768	1/	59
	3F	25407. 5	7. 4376	4. 8433	1/	83
	2F	25948. 6	2. 5944	2. 5944	1/	172

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
476	13F	6433.8	115.5490	2.9856	1/ 134
	12F	9776.3	112.5634	7.4389	1/ 54
	11F	12598.2	105.1246	12.5971	1/ 32
	10F	15105.8	92.5275	14.6666	1/ 27
	9F	17316.5	77.8609	16.0122	1/ 25
	8F	19250.2	61.8486	15.1999	1/ 27
	7F	20959.5	46.6487	12.3045	1/ 33
	6F	22426.2	34.3442	11.0153	1/ 36
	5F	23649.6	23.3289	9.1097	1/ 44
	4F	24644.2	14.2192	6.7796	1/ 59
	3F	25407.8	7.4396	4.8450	1/ 83
	2F	25948.9	2.5947	2.5947	1/ 172

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
341	13F	7304.1	136.4252	3.0079	1/ 133
	12F	11098.7	133.4172	5.0413	1/ 79
	11F	14302.4	128.3760	7.5734	1/ 53
	10F	17149.2	120.8025	9.1510	1/ 44
	9F	19659.0	111.6515	11.8701	1/ 34
	8F	21854.3	99.7814	13.6930	1/ 30
	7F	23794.8	86.0885	13.9953	1/ 29
	6F	25459.9	72.0932	15.1455	1/ 26
	5F	26848.7	56.9477	16.0014	1/ 25
	4F	27977.9	40.9463	15.7876	1/ 25
	3F	28844.8	25.1587	14.4432	1/ 28
	2F	29459.1	10.7155	10.7155	1/ 42

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
337	13F	7242.0	133.9977	3.1737	1/ 126
	12F	11004.3	130.8240	5.1649	1/ 77
	11F	14180.6	125.6592	7.0737	1/ 57
	10F	17003.2	118.5854	8.3097	1/ 48
	9F	19491.6	110.2757	10.9594	1/ 36
	8F	21668.2	99.3164	12.7891	1/ 32
	7F	23592.2	86.5273	13.1967	1/ 30
	6F	25243.1	73.3306	14.5730	1/ 27
	5F	26620.2	58.7575	15.7814	1/ 25
	4F	27739.7	42.9762	16.0051	1/ 25
	3F	28599.3	26.9711	15.1359	1/ 26
	2F	29208.4	11.8351	11.8351	1/ 38

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
229	13F	6184.3	55.5897	2.0186	1/ 198
	12F	9397.1	53.5711	4.0316	1/ 99
	11F	12109.6	49.5395	6.2839	1/ 64
	10F	14520.0	43.2556	7.0668	1/ 57
	9F	16645.0	36.1888	8.0094	1/ 50
	8F	18503.7	28.1794	7.2309	1/ 56
	7F	20146.7	20.9485	5.1446	1/ 78
	6F	21556.5	15.8039	4.5954	1/ 87
	5F	22732.5	11.2085	3.8431	1/ 104
	4F	23688.5	7.3654	3.0271	1/ 132
	3F	24422.5	4.3384	2.5864	1/ 155

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
229	2F	24942.7	1.7520	1.7520	1/ 254

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
229	13F	6184.7	55.5897	2.0144	1/ 199
	12F	9397.8	53.5753	4.0282	1/ 99
	11F	12110.5	49.5471	6.2839	1/ 64
	10F	14521.0	43.2632	7.0687	1/ 57
	9F	16646.1	36.1945	8.0118	1/ 50
	8F	18505.0	28.1828	7.2329	1/ 56
	7F	20148.1	20.9499	5.1464	1/ 78
	6F	21558.0	15.8034	4.5963	1/ 87
	5F	22734.0	11.2071	3.8433	1/ 104
	4F	23690.1	7.3638	3.0260	1/ 132
	3F	24424.2	4.3378	2.5855	1/ 155
	2F	24944.4	1.7523	1.7523	1/ 254

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
300	13F	7137.3	72.8251	2.7856	1/ 144
	12F	10845.2	70.0395	4.3536	1/ 92
	11F	13975.7	65.6859	5.4788	1/ 74
	10F	16757.5	60.2071	5.3815	1/ 74
	9F	19209.9	54.8255	6.5569	1/ 61
	8F	21355.0	48.2687	7.0054	1/ 58
	7F	23251.2	41.2632	6.4887	1/ 62
	6F	24878.3	34.7745	7.2685	1/ 55
	5F	26235.4	27.5061	8.0027	1/ 50
	4F	27338.8	19.5034	7.9279	1/ 50
	3F	28185.9	11.5755	6.9805	1/ 57
	2F	28786.2	4.5950	4.5950	1/ 97

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
301	13F	7121.8	73.0678	2.8496	1/ 140
	12F	10821.7	70.2182	4.4962	1/ 89
	11F	13945.4	65.7220	5.5281	1/ 73
	10F	16721.1	60.1939	5.3594	1/ 75
	9F	19168.2	54.8345	6.4888	1/ 62
	8F	21308.7	48.3457	6.8824	1/ 59
	7F	23200.8	41.4634	6.3670	1/ 63
	6F	24824.4	35.0963	7.1762	1/ 56
	5F	26178.5	27.9201	7.9764	1/ 50
	4F	27279.5	19.9437	8.0105	1/ 50
	3F	28124.8	11.9332	7.1518	1/ 56
	2F	28723.8	4.7814	4.7814	1/ 93

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 476
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 476
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 341
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 337

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 229
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 229
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 300
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 301

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 16:02