

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 16:42 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	18
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	32
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	32
I-1.4 部材	Ⅲ－	42
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	42
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	44
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	45
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	46
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	46
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	46
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	46
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	46
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	46
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	46
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	46
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	46
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	46
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	47
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	47
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	48
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	48
I-3.4 重量	Ⅲ－	48
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	48
I-3.5 地震力	Ⅲ－	48
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	49

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	49
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	62
I-4	モデル化	Ⅲ－	65
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	65
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	66
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	66
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	76
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	86
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	86
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	86
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	86
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	86
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	86
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	86
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	86
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	87
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	87
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	87
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	87
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	87
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	87
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	87
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	88
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	88
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	89
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	89
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	89
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	89
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	89
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	89
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	90
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	90
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	91
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	91
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	91
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	91
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	101
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	107
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	107

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 121
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 135
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 135
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 142
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 142
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 152
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 165
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 165
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 175
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 175
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 179
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 207
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 249
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 249
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 264
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 266
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 266
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 266
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 319
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 344
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 344
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 346
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 347
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 347
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 348
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 348
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 349
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 349
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 362
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 362
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 362
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 363
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 373
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 382
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 387
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 387
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 400
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 413
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 413
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 443
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 463
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 467
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 467

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 467
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 467
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 467
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 469
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 469
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 469
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 471
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 471
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 490
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 509
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 509
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 528
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 547
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 547
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 566
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 566
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 566
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 568
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 568
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 587
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 606
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 625
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 625
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 644
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 644
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 644
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 700
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 728
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 769
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 769
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 774
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 790
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 790
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 809
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 817
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 833
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 837
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 838
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 838
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 847
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 848
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 848
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 850
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 851
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 851

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 851

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 13階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		52.000 m		建物高さ	52.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模：	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	2	スパン
	階 数	地 上	13	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		52.000	m
	軒の高さ		52.000	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		0.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-150.0 cm		

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
13F	400. 0	400. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	400. 0	400. 0	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	400. 0	402. 5	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	400. 0	400. 0	11F	70. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	405. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	400. 0	8F	80. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	80. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	400. 0	6F	80. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	80. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	80. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	80. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	460. 0	2F	80. 0	2F	-3. 0
			1F	200. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1800. 0	1800. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	14F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

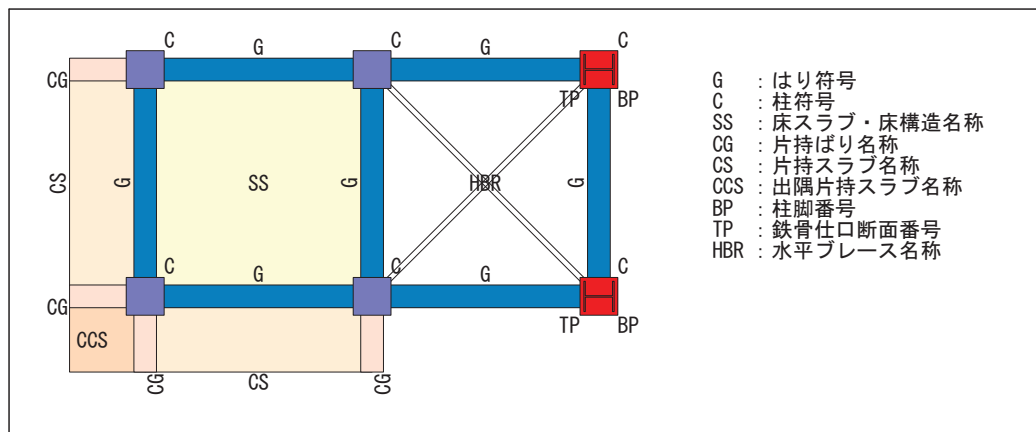


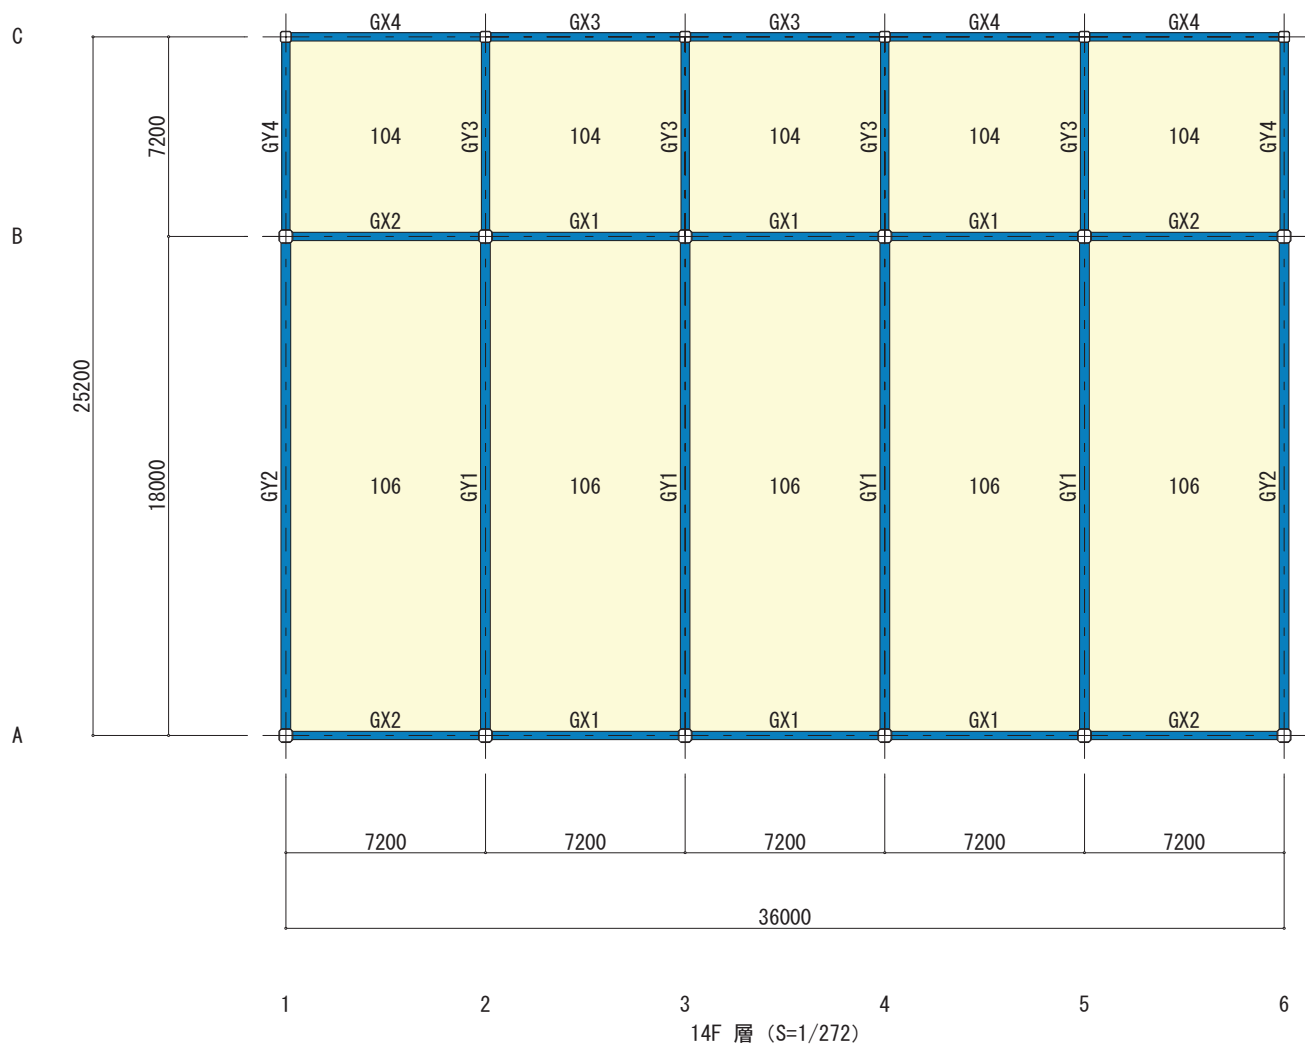


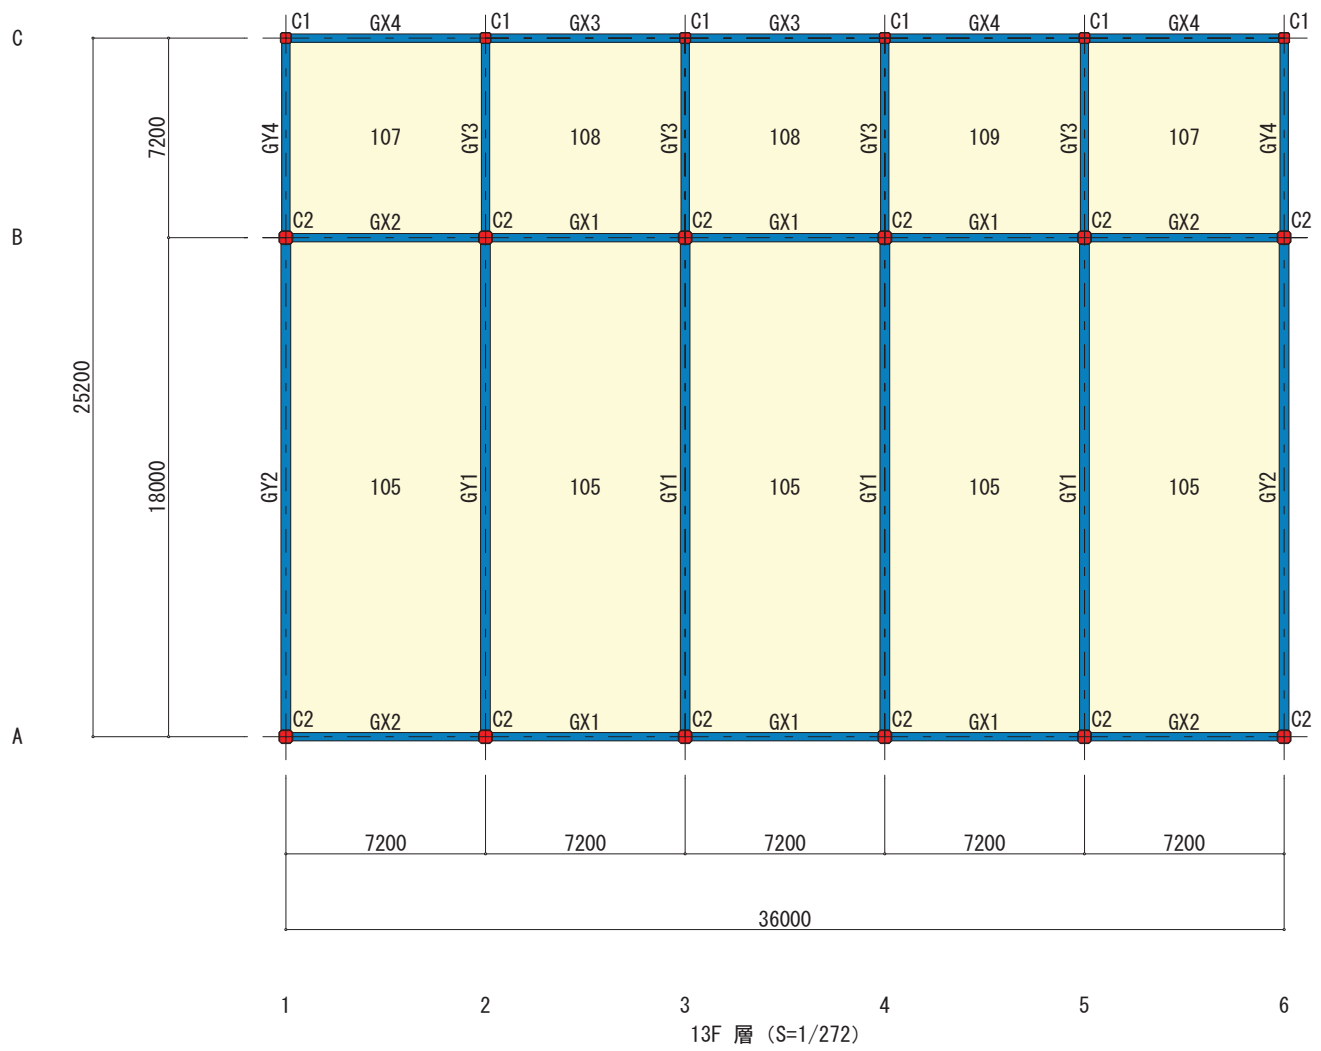


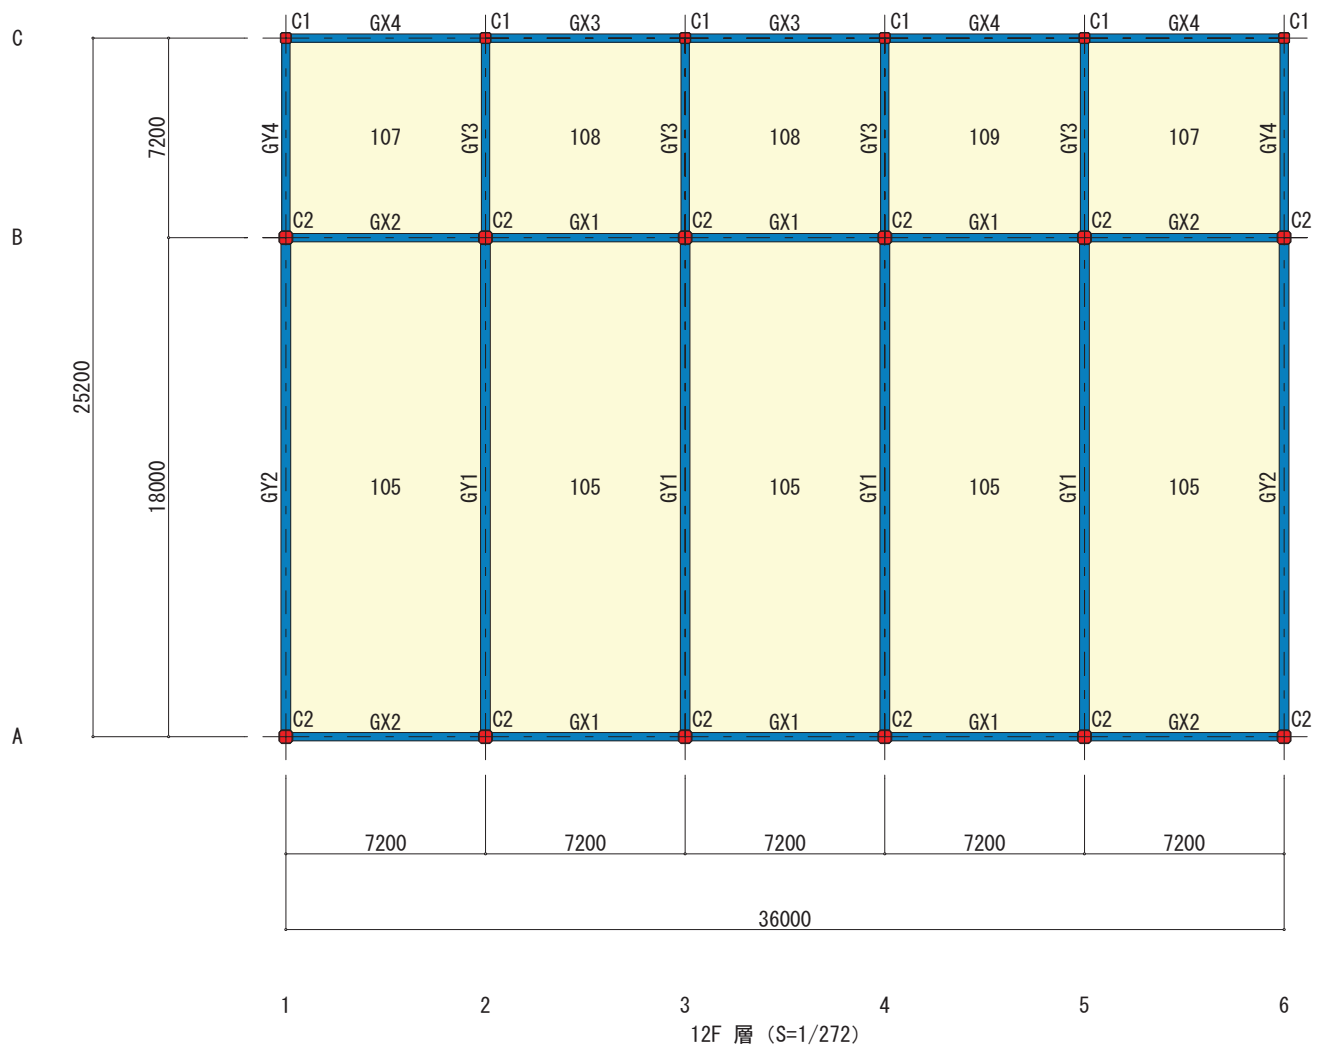


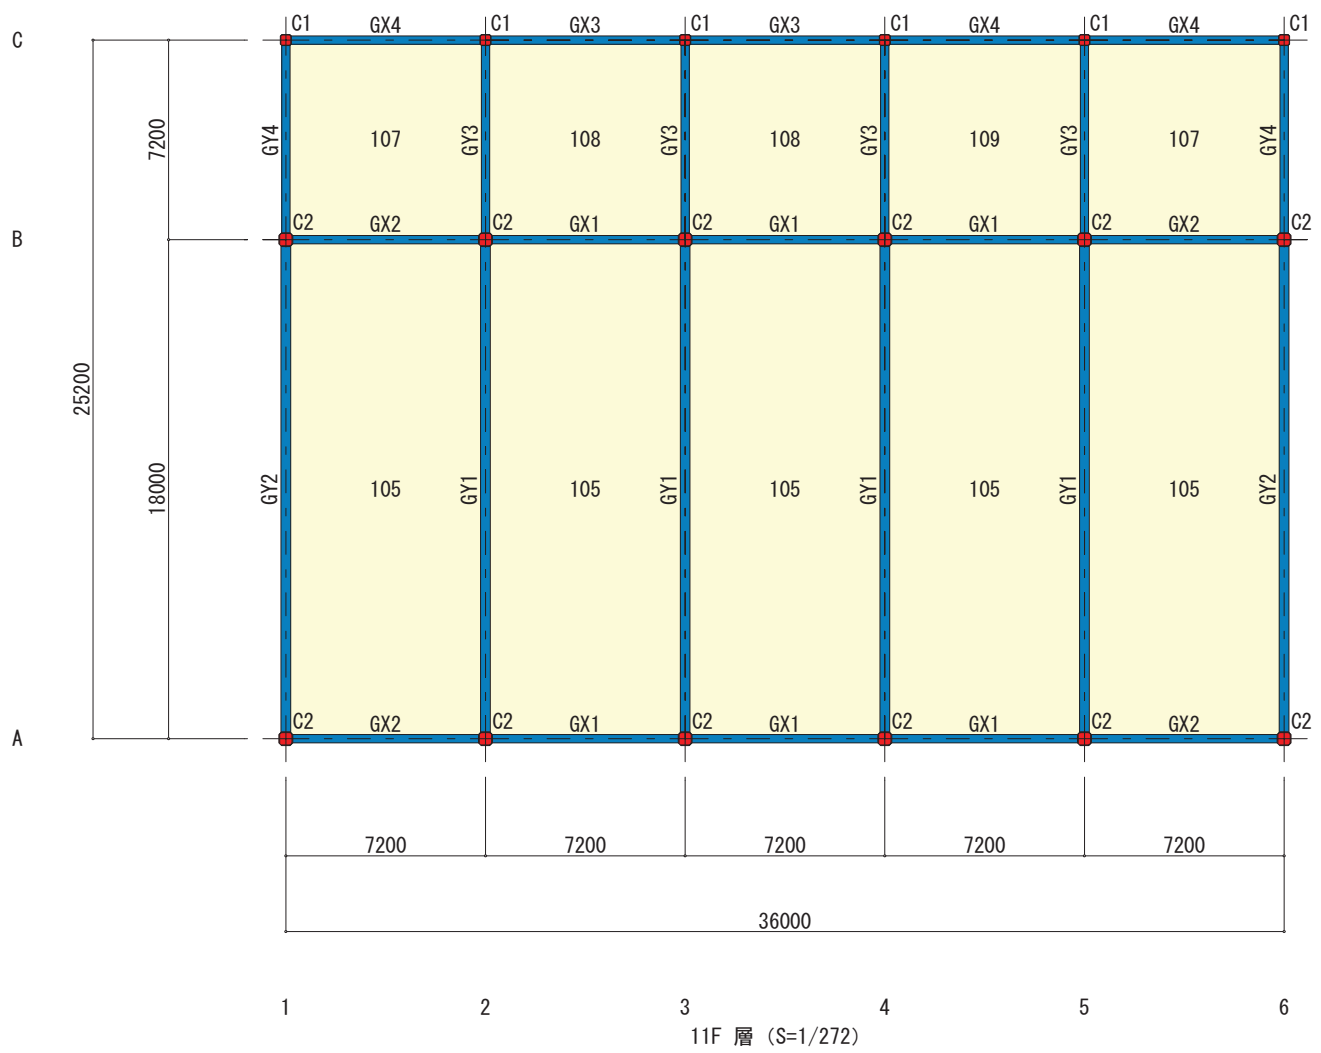


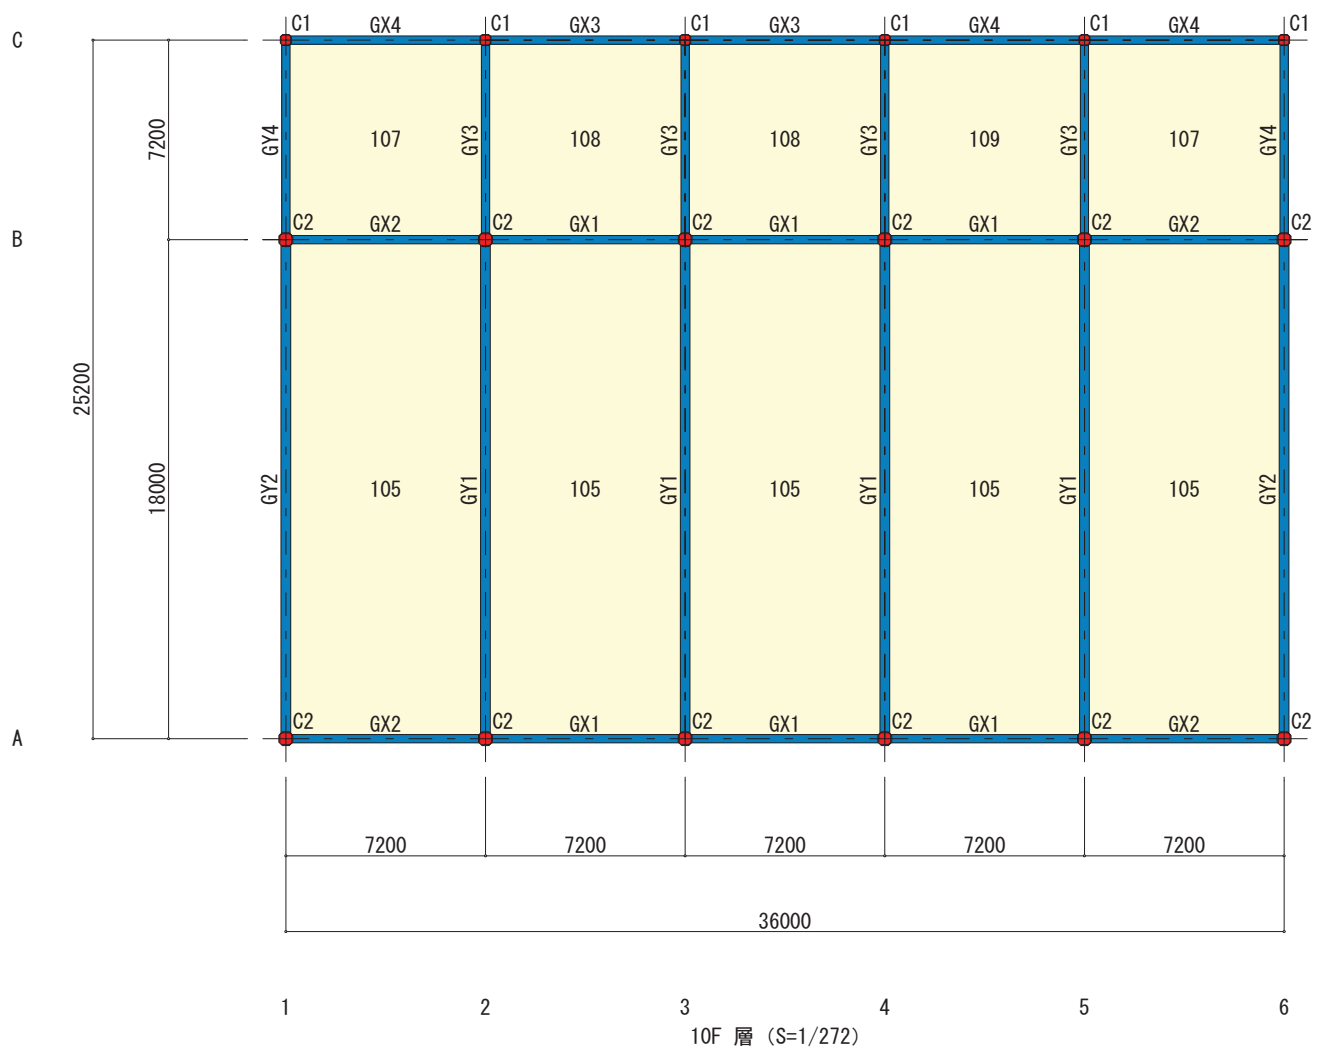


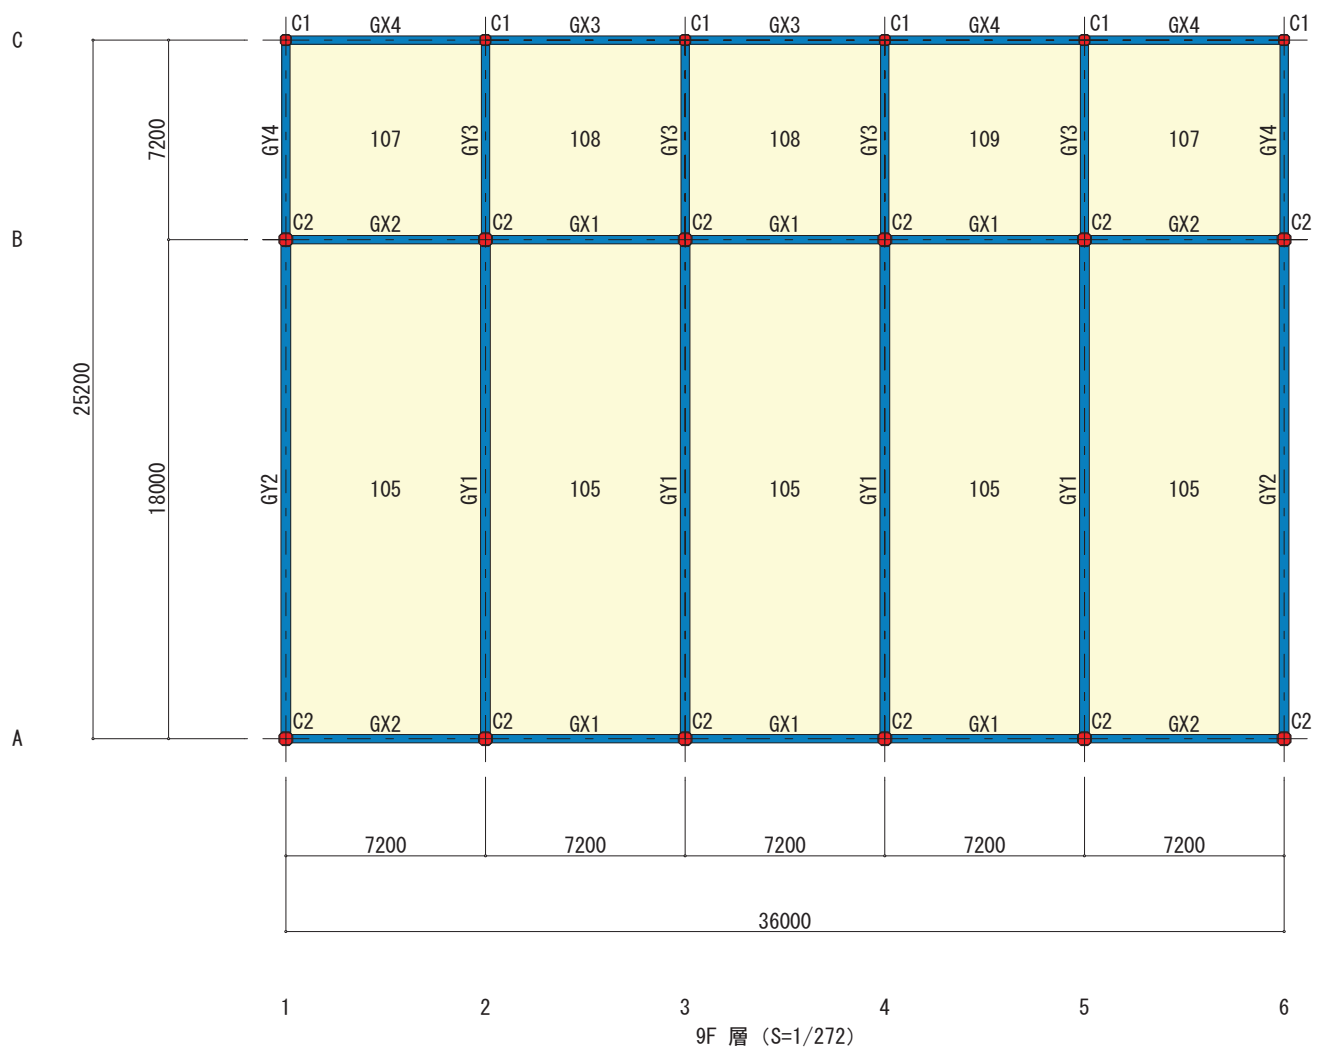


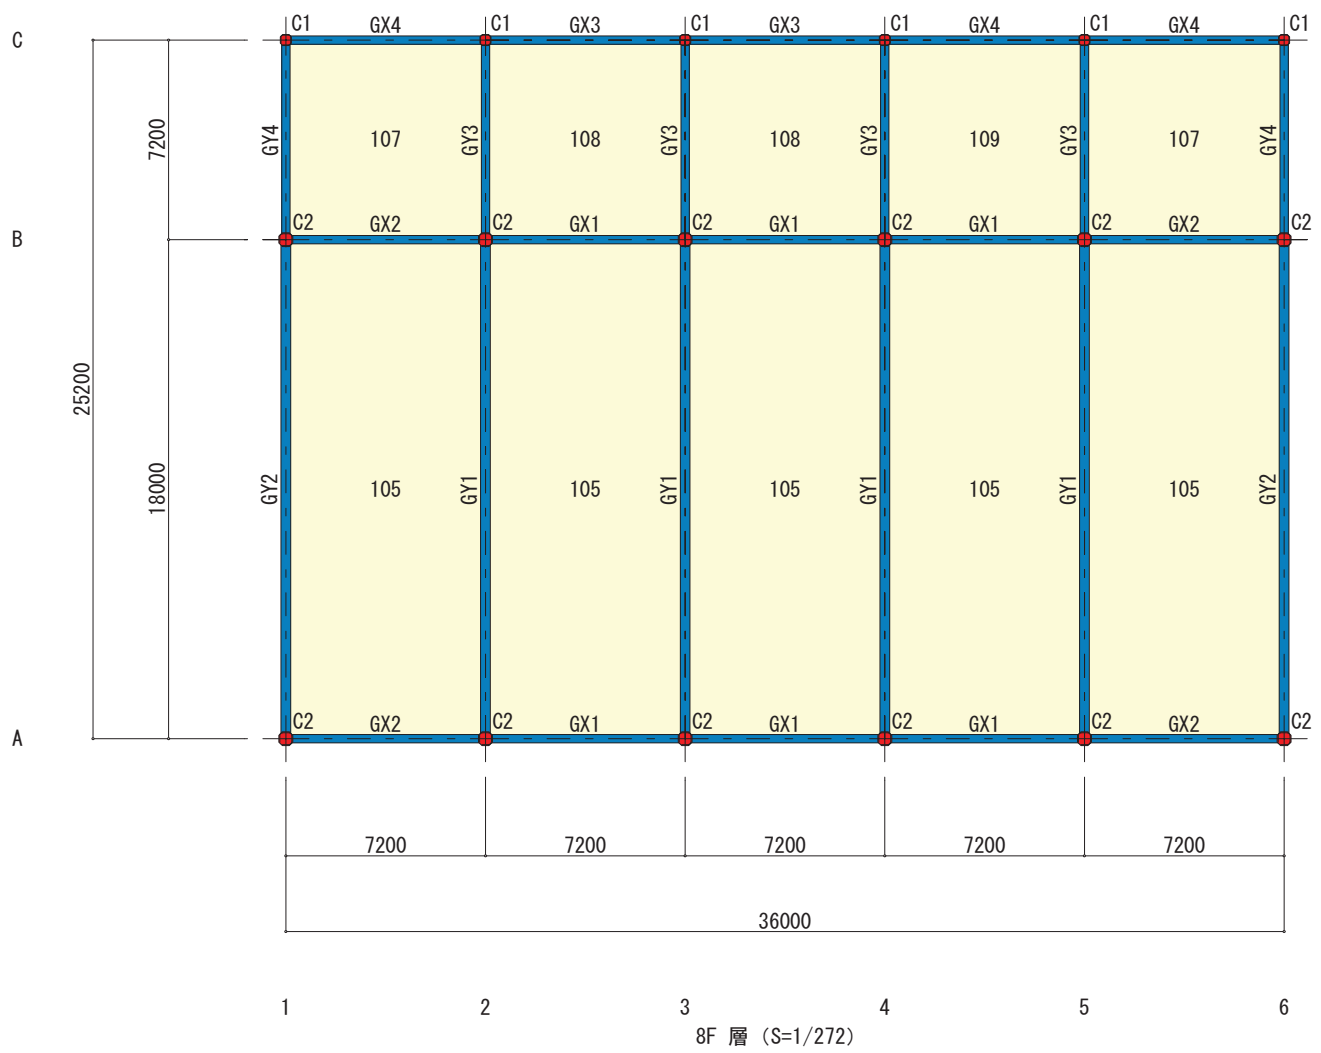


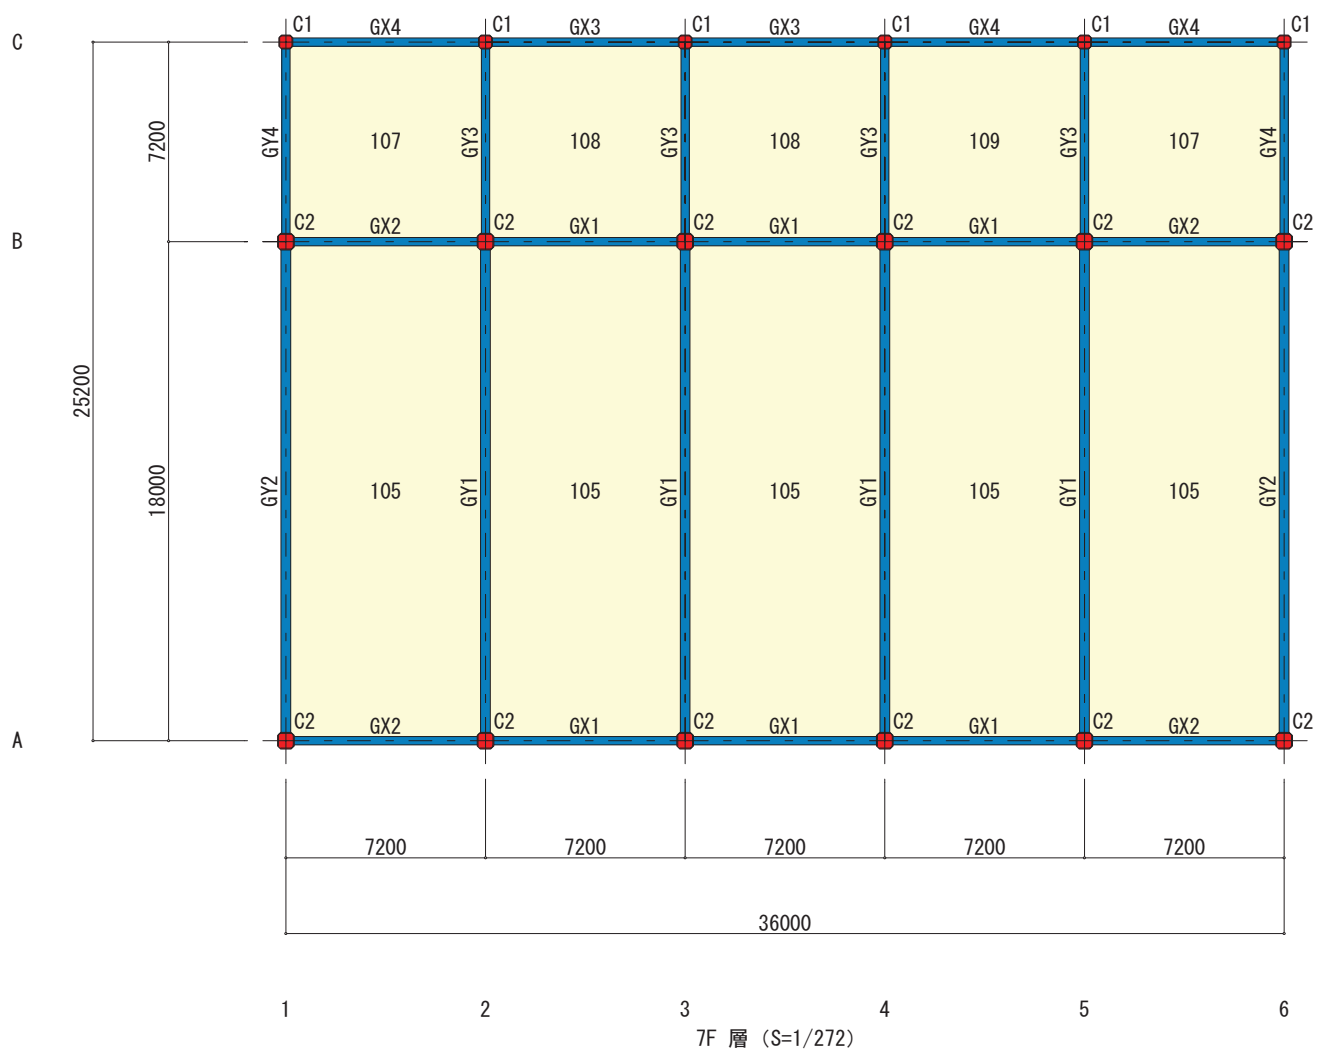


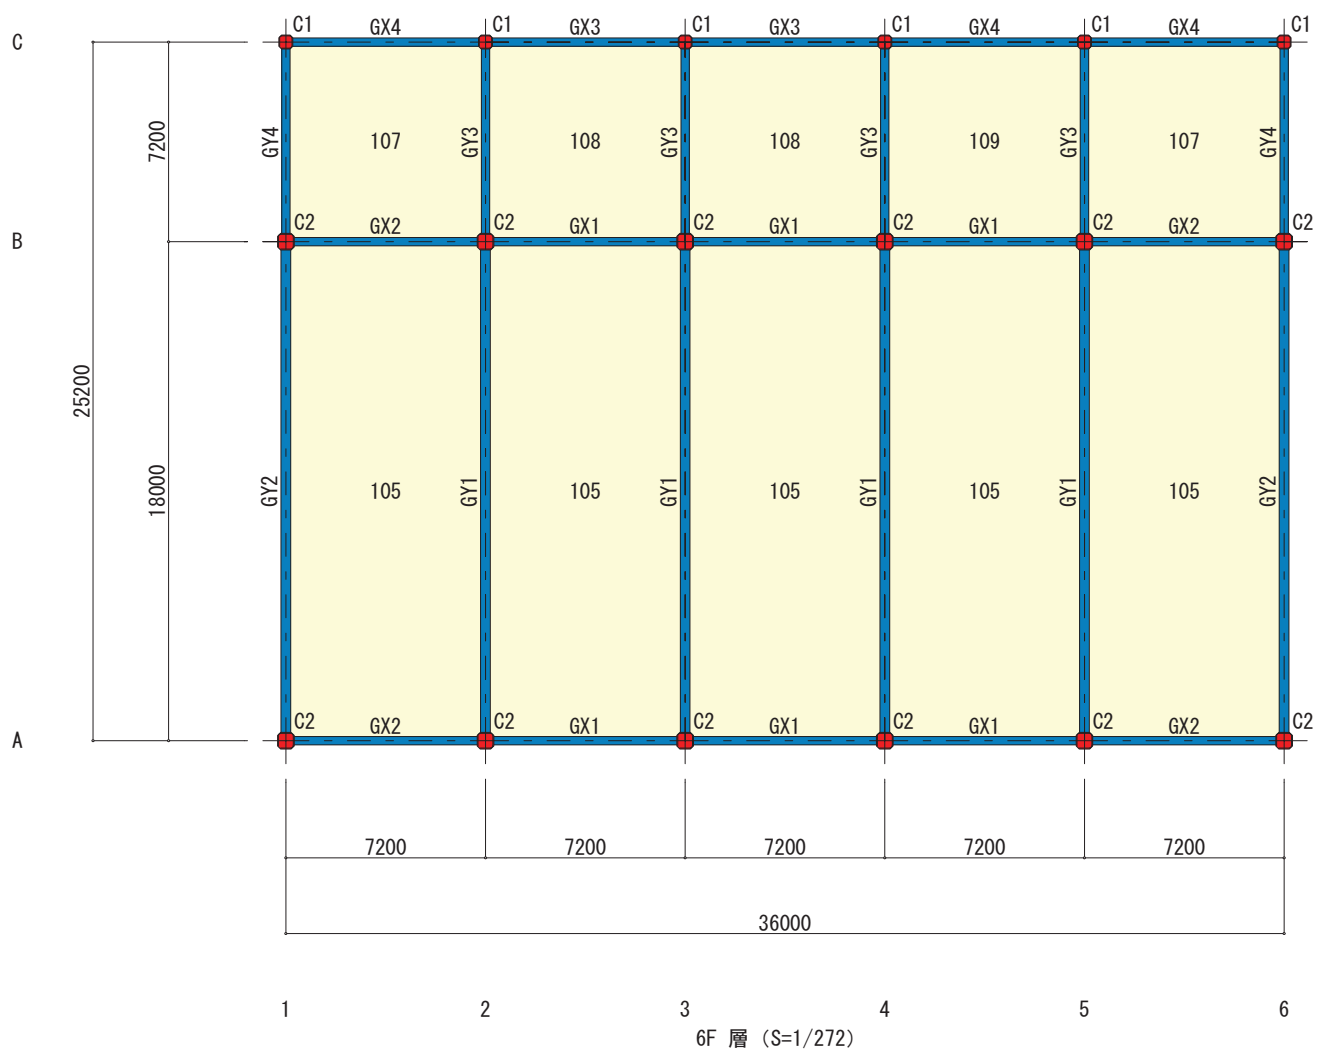


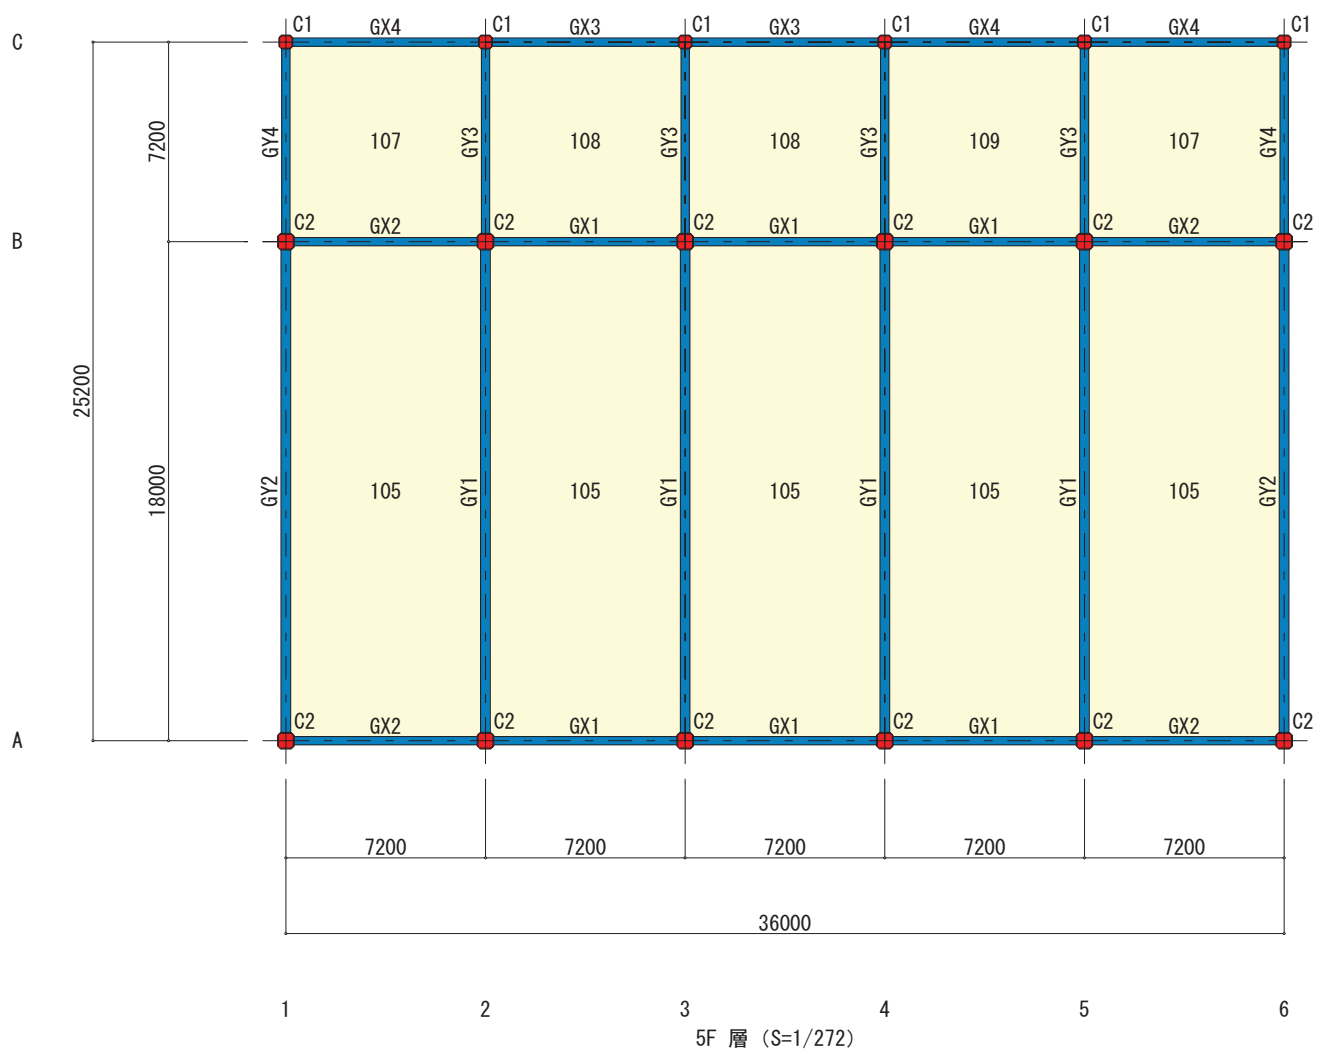

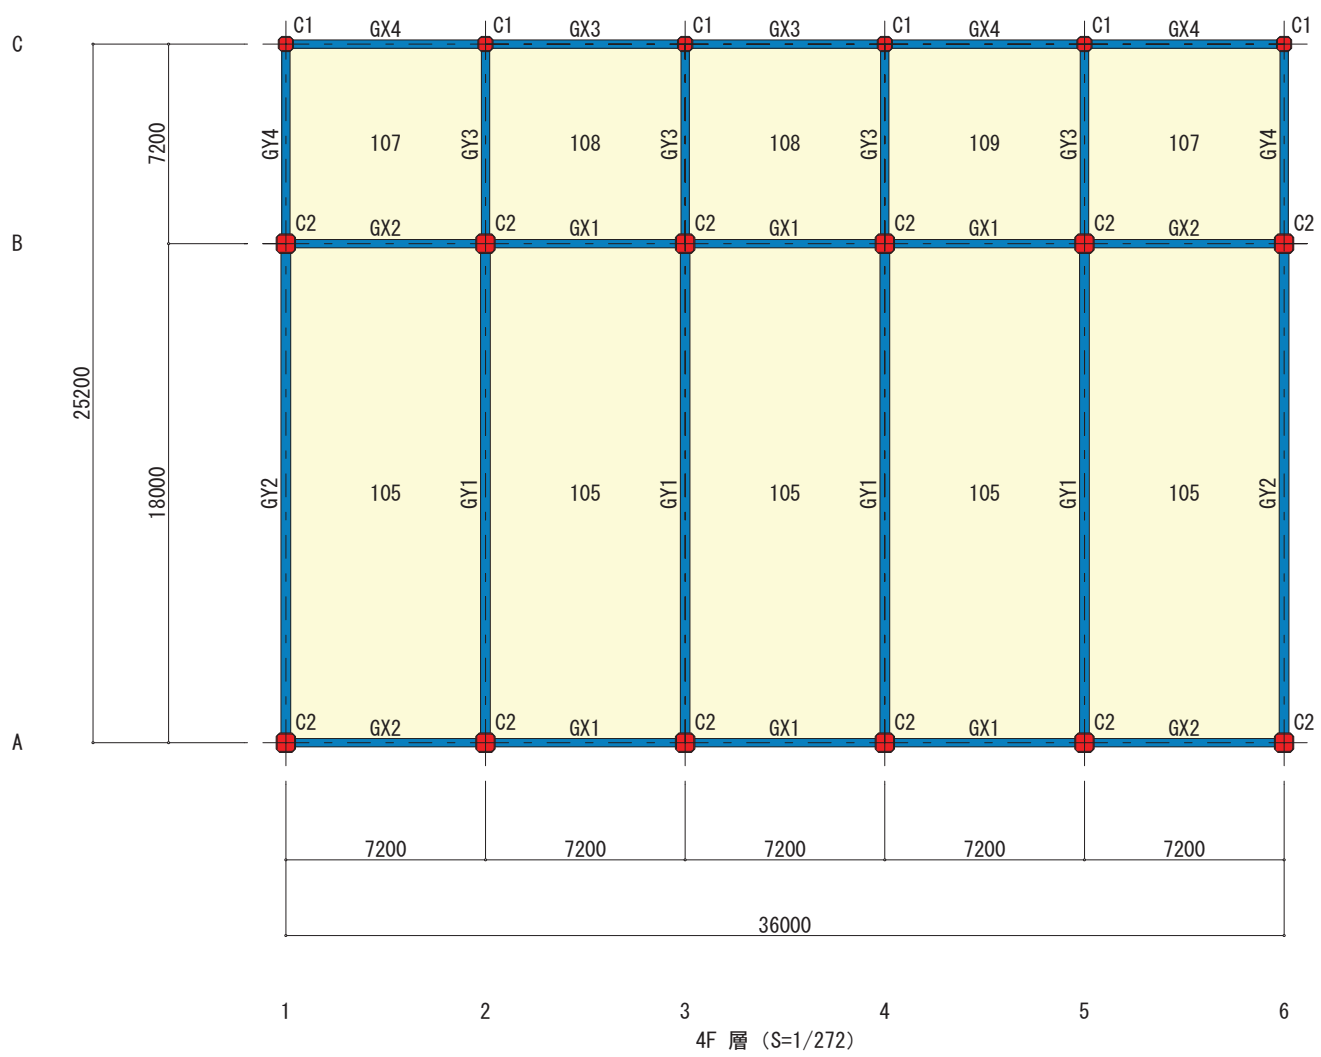


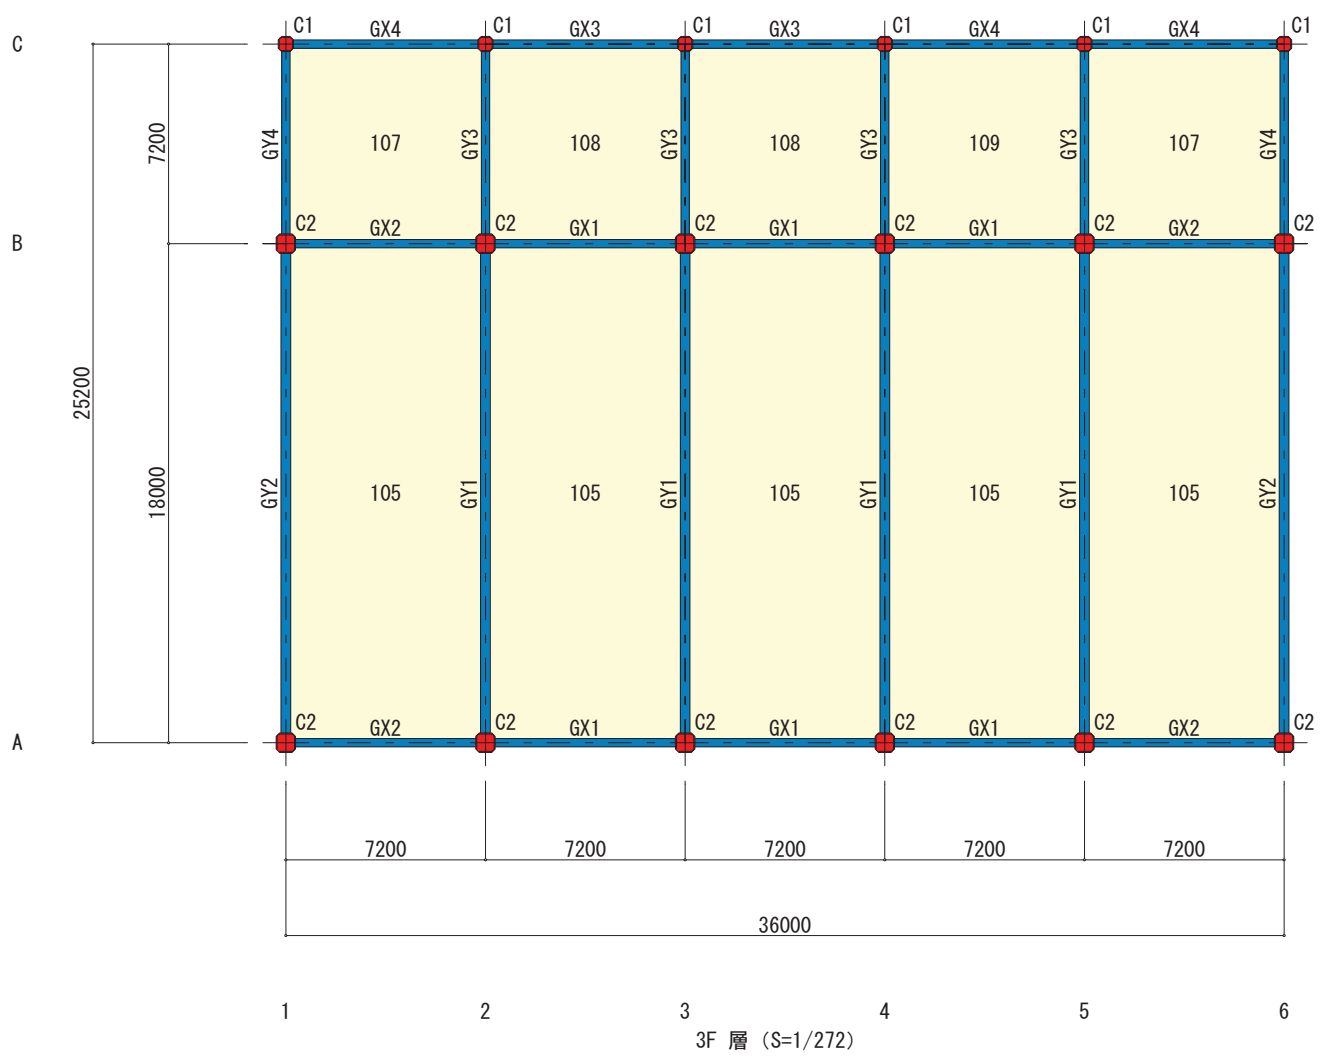


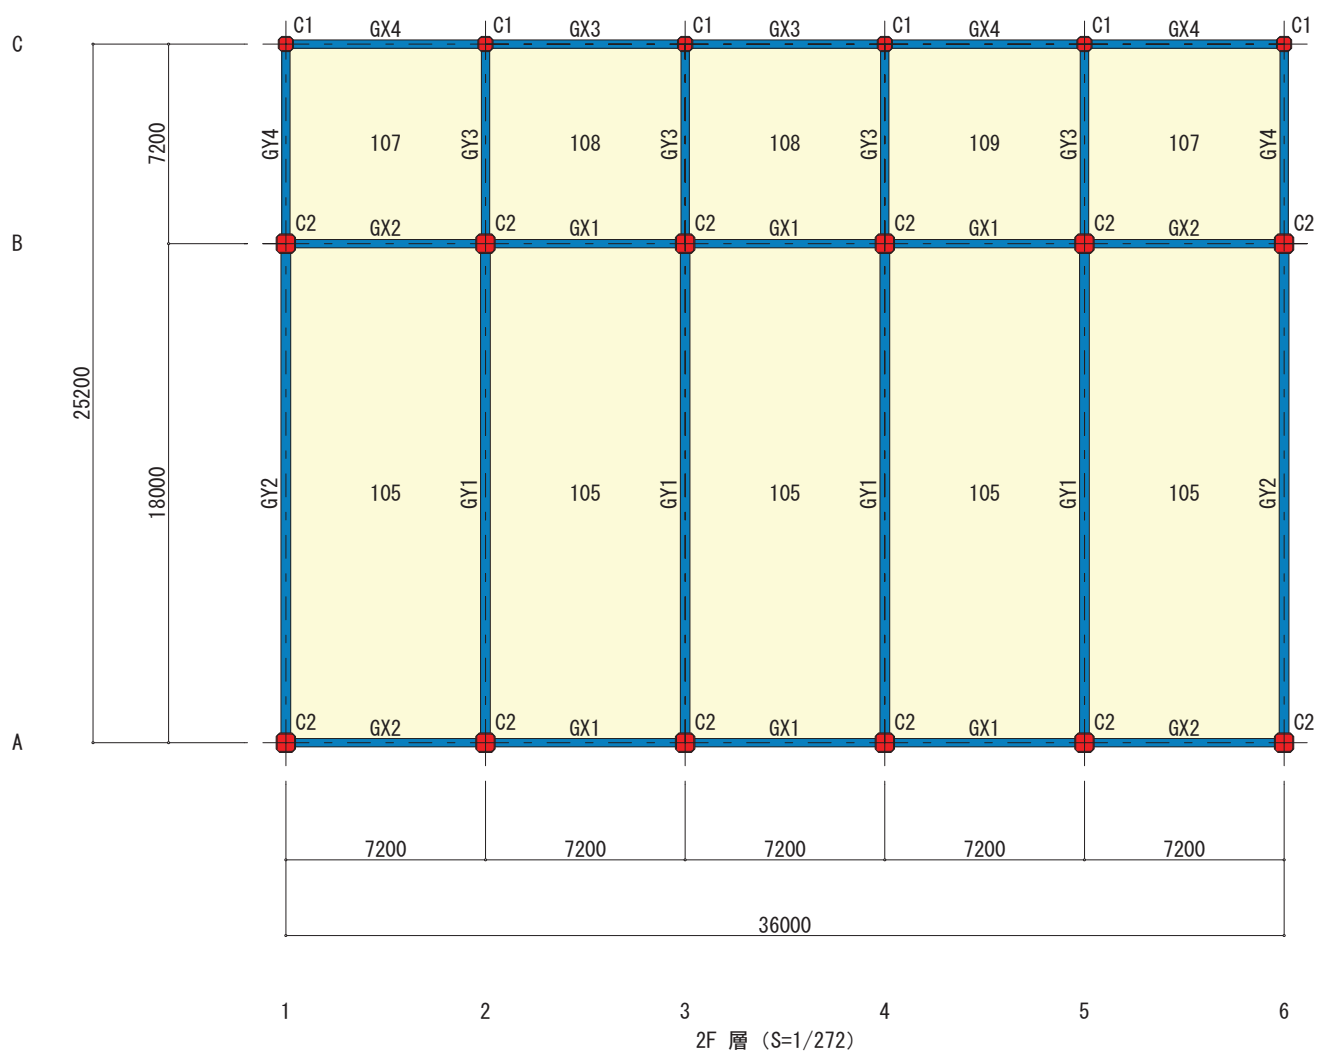


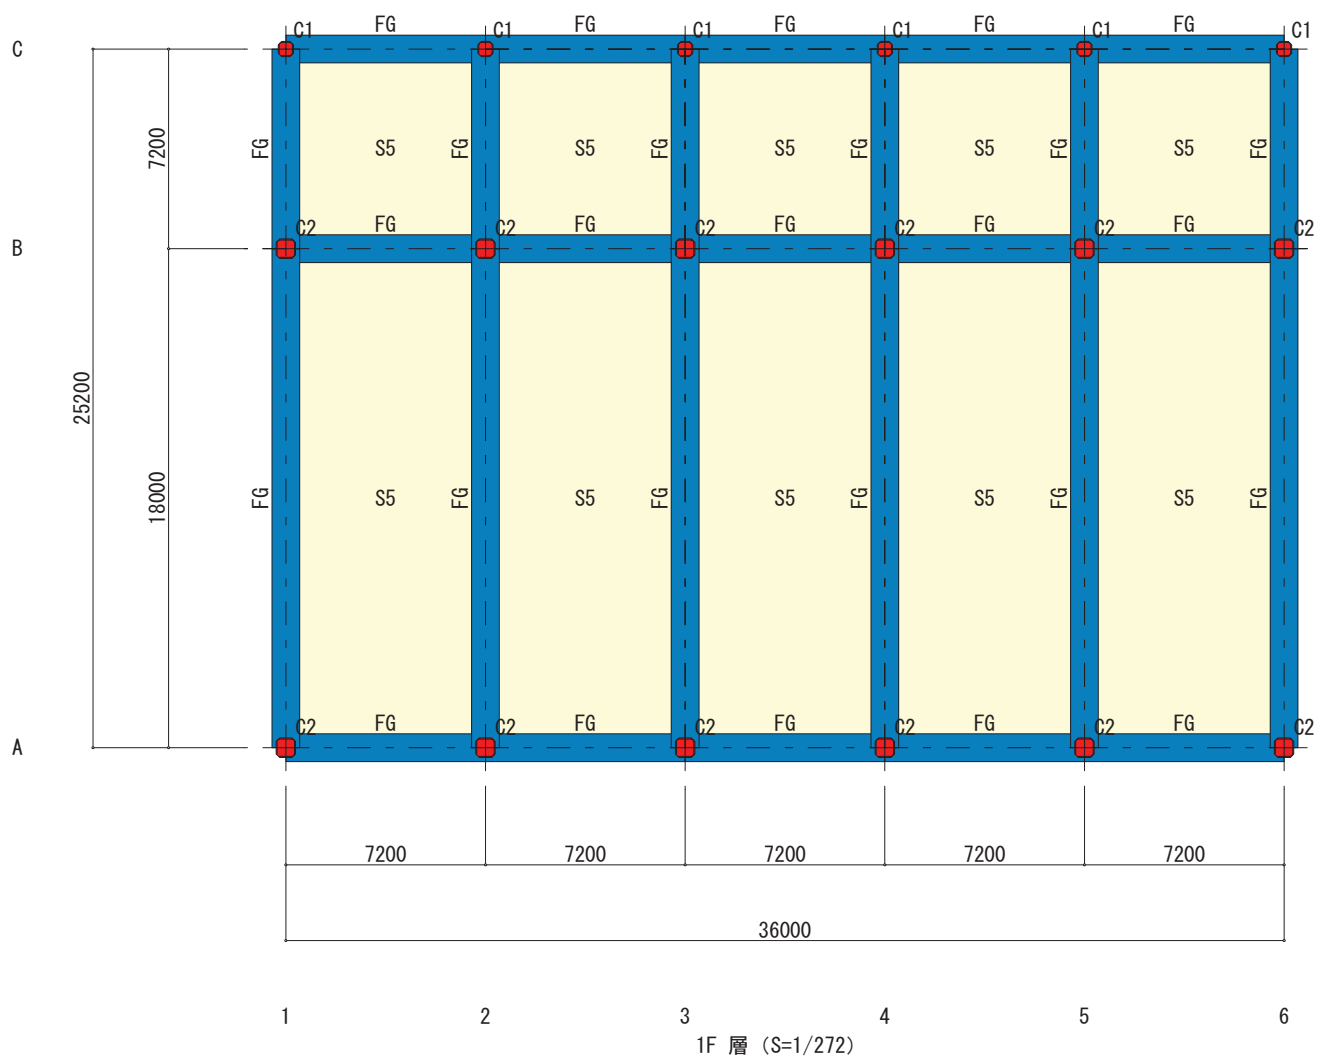



I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

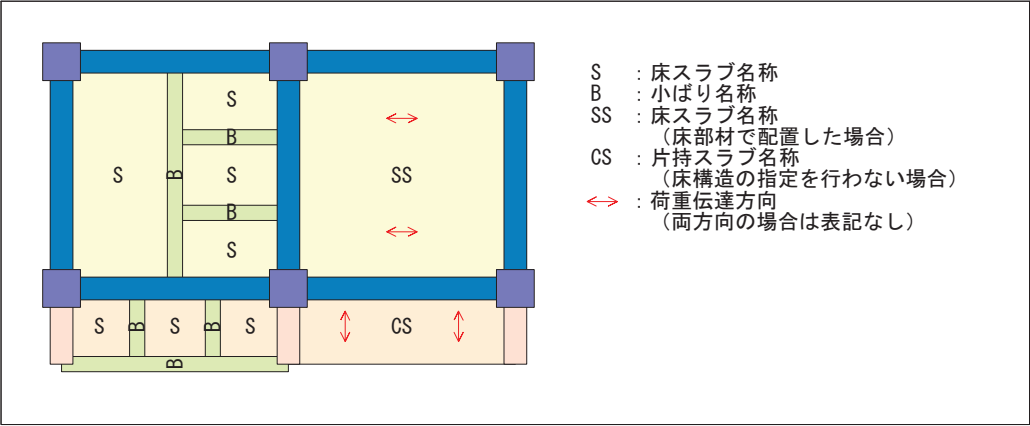


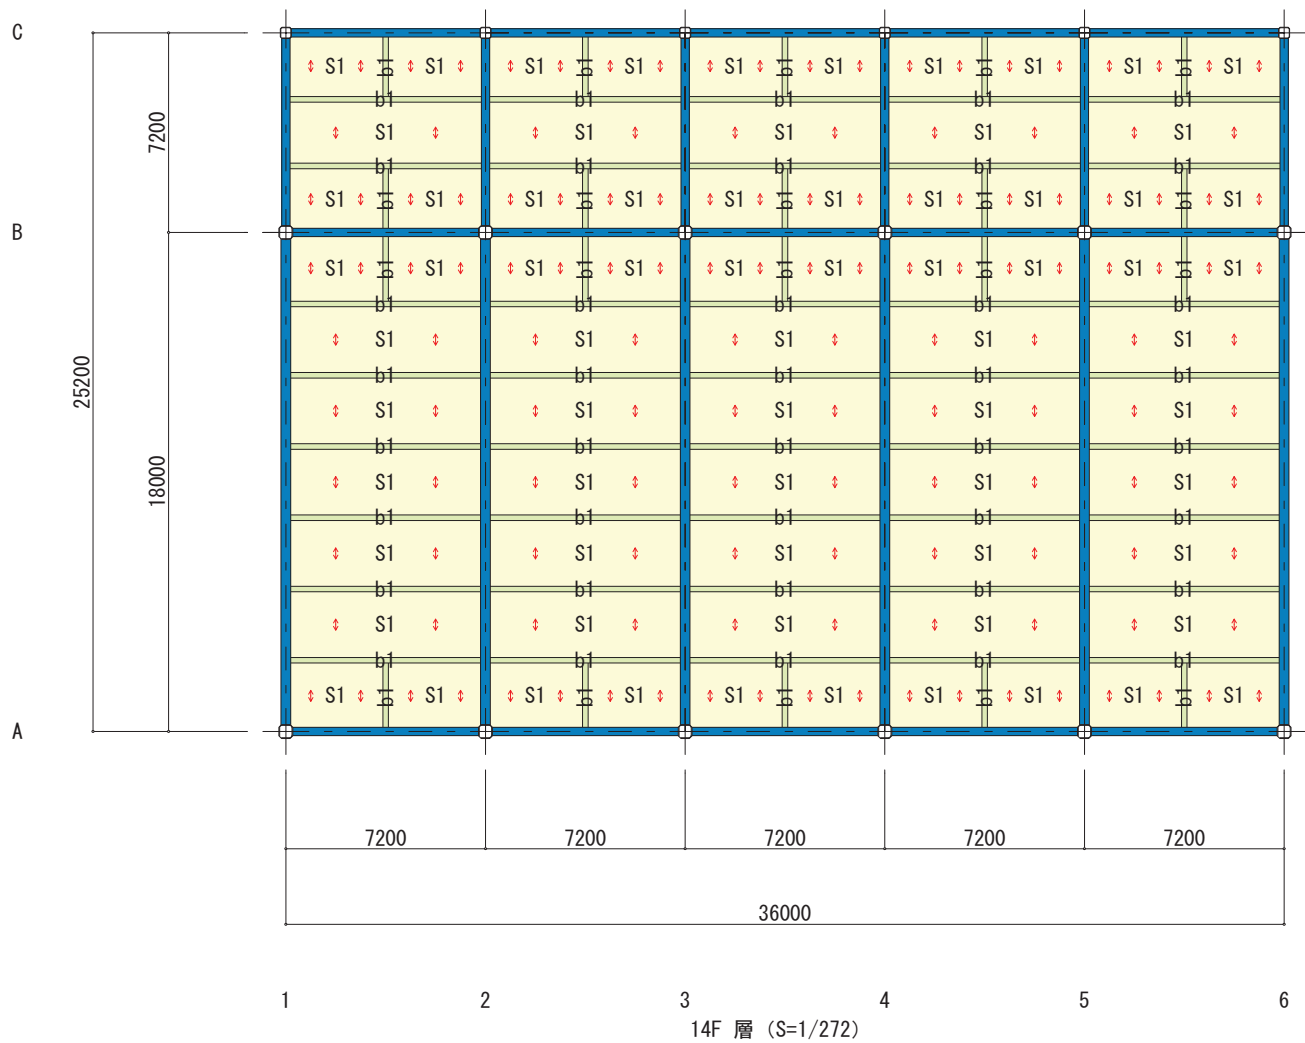


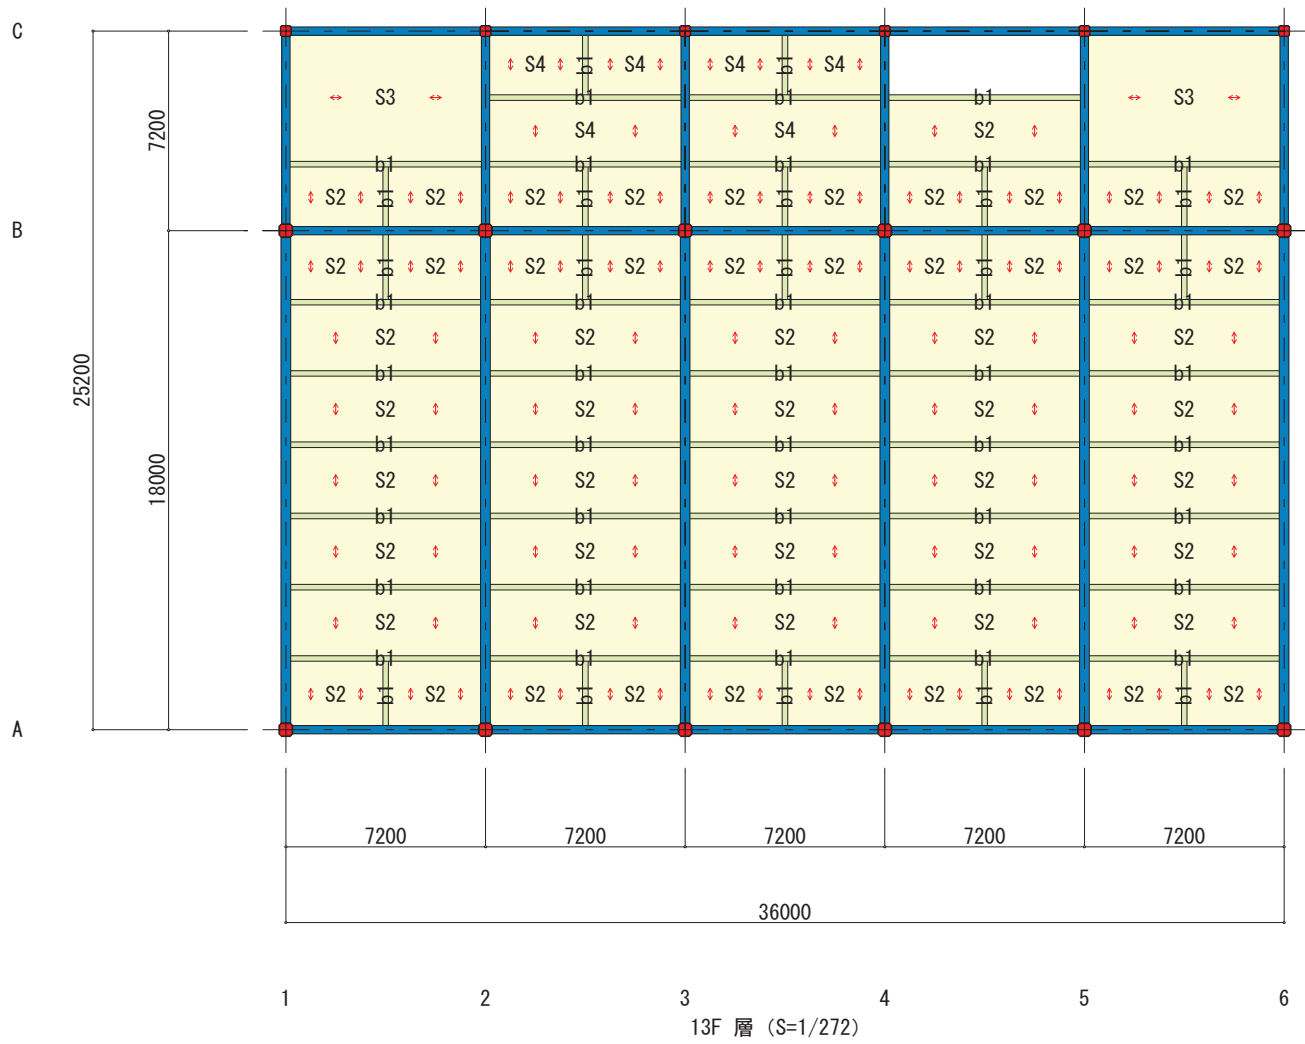


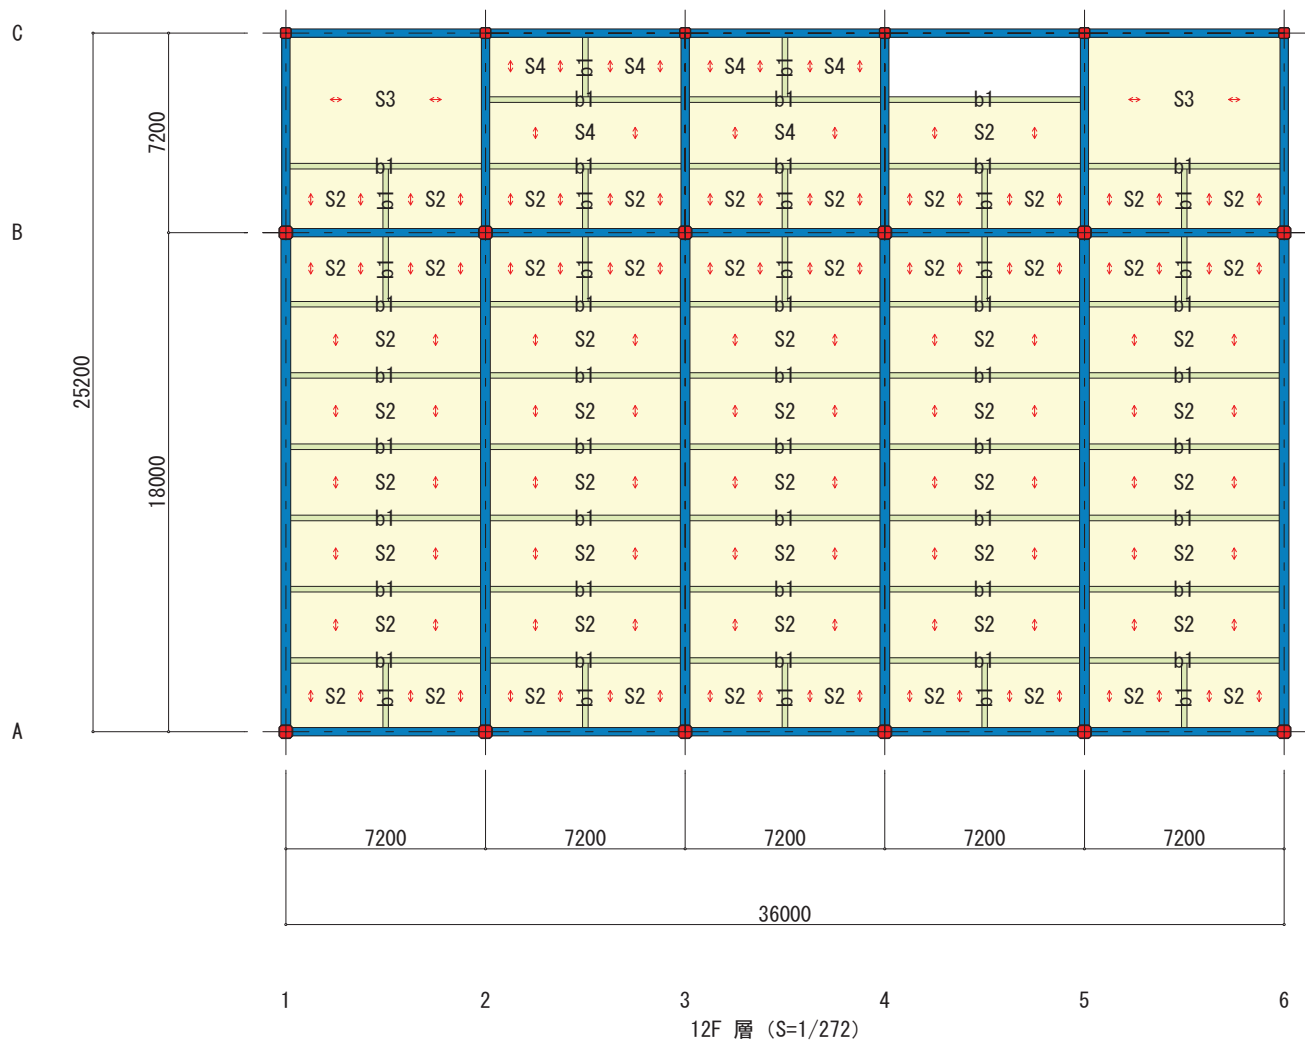


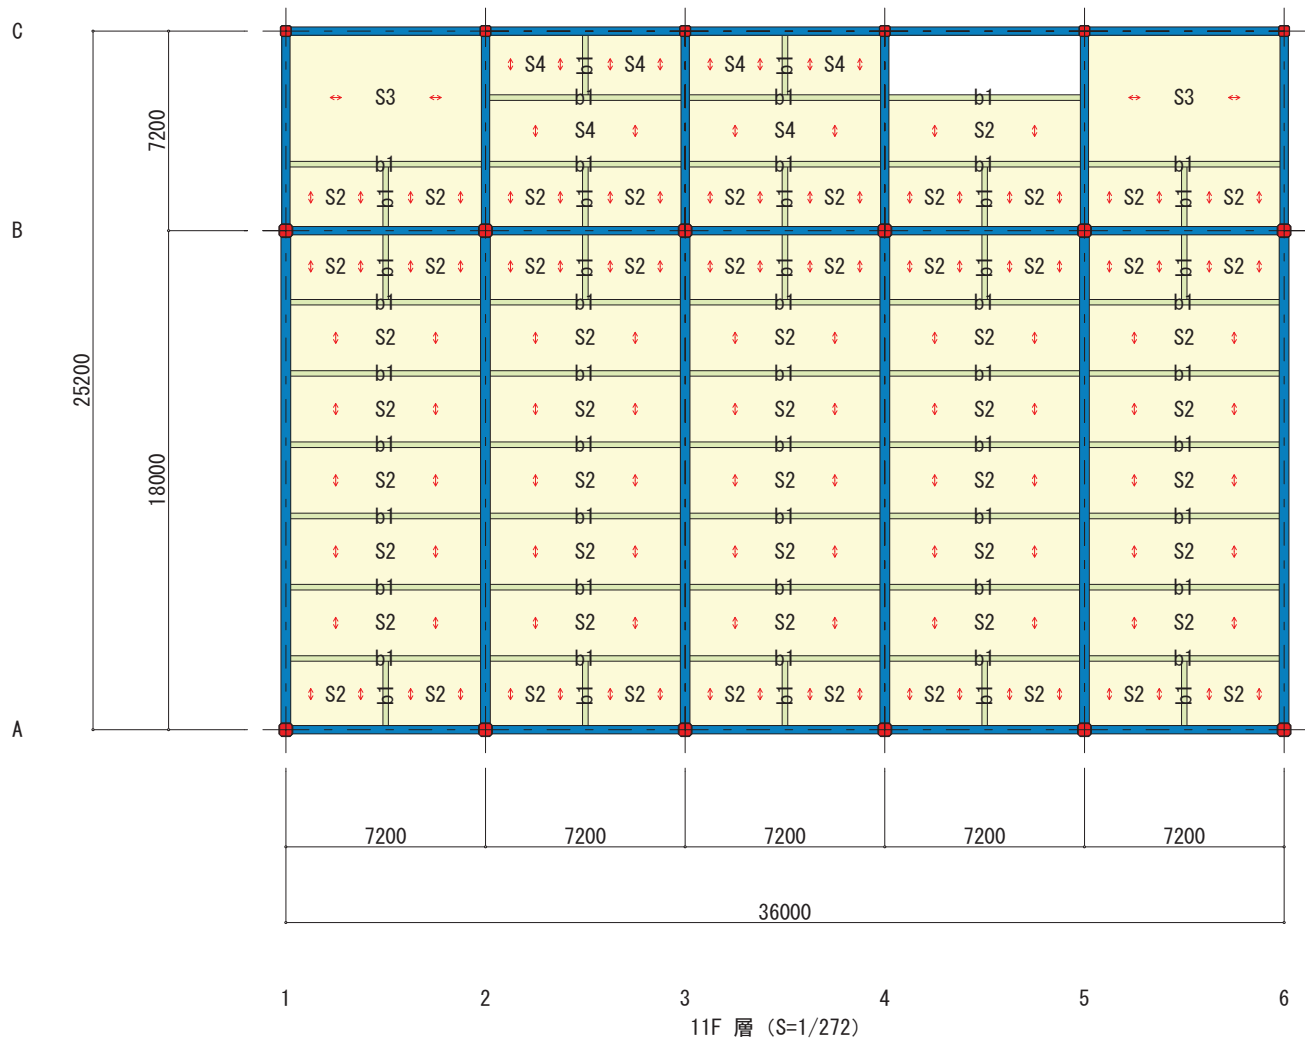


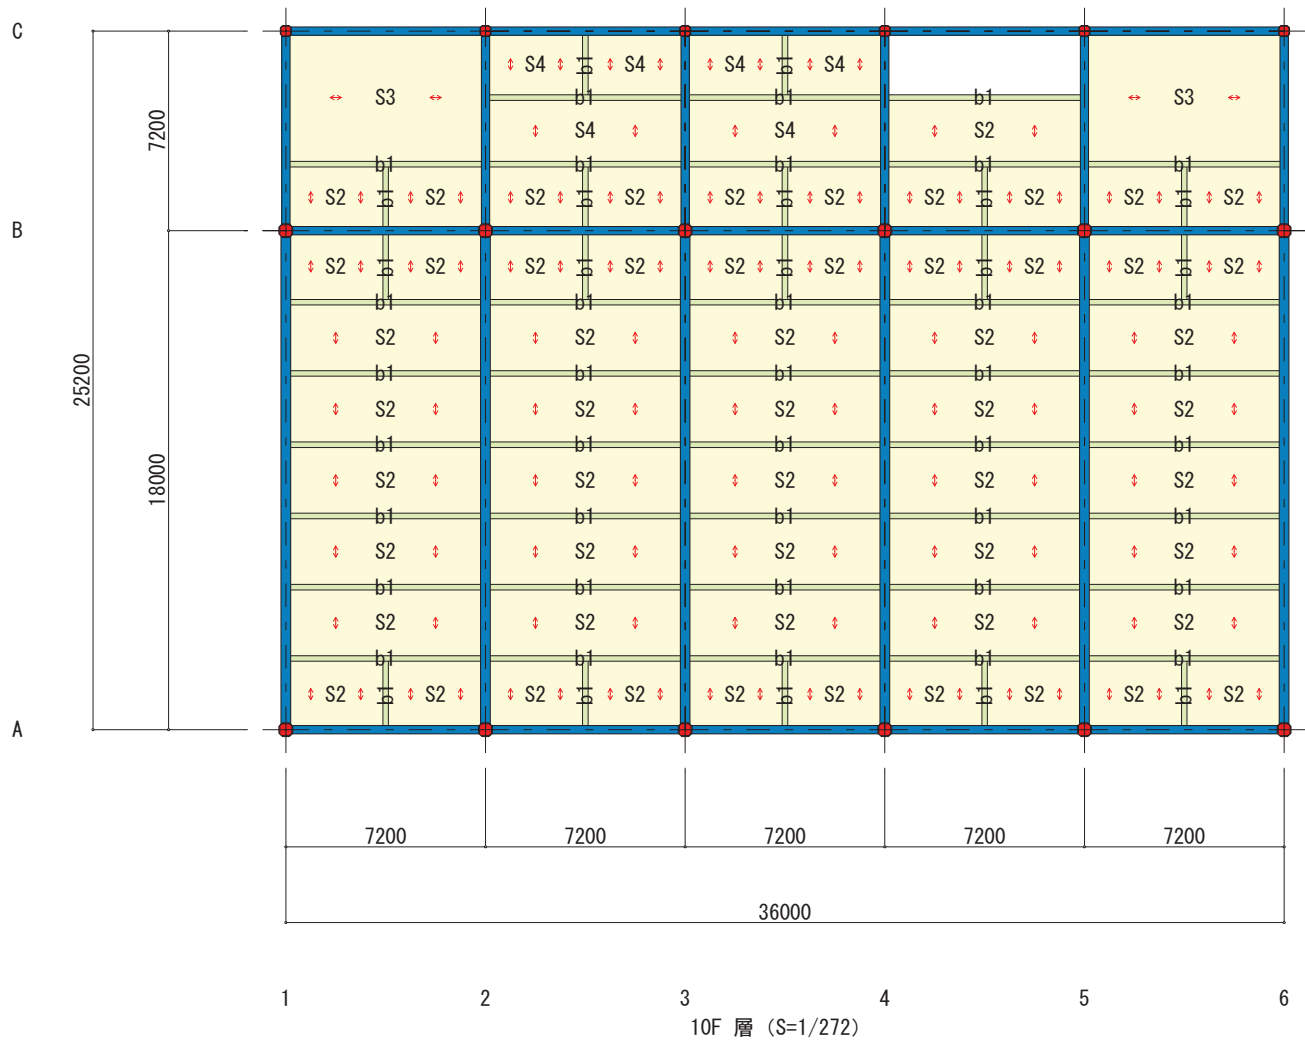


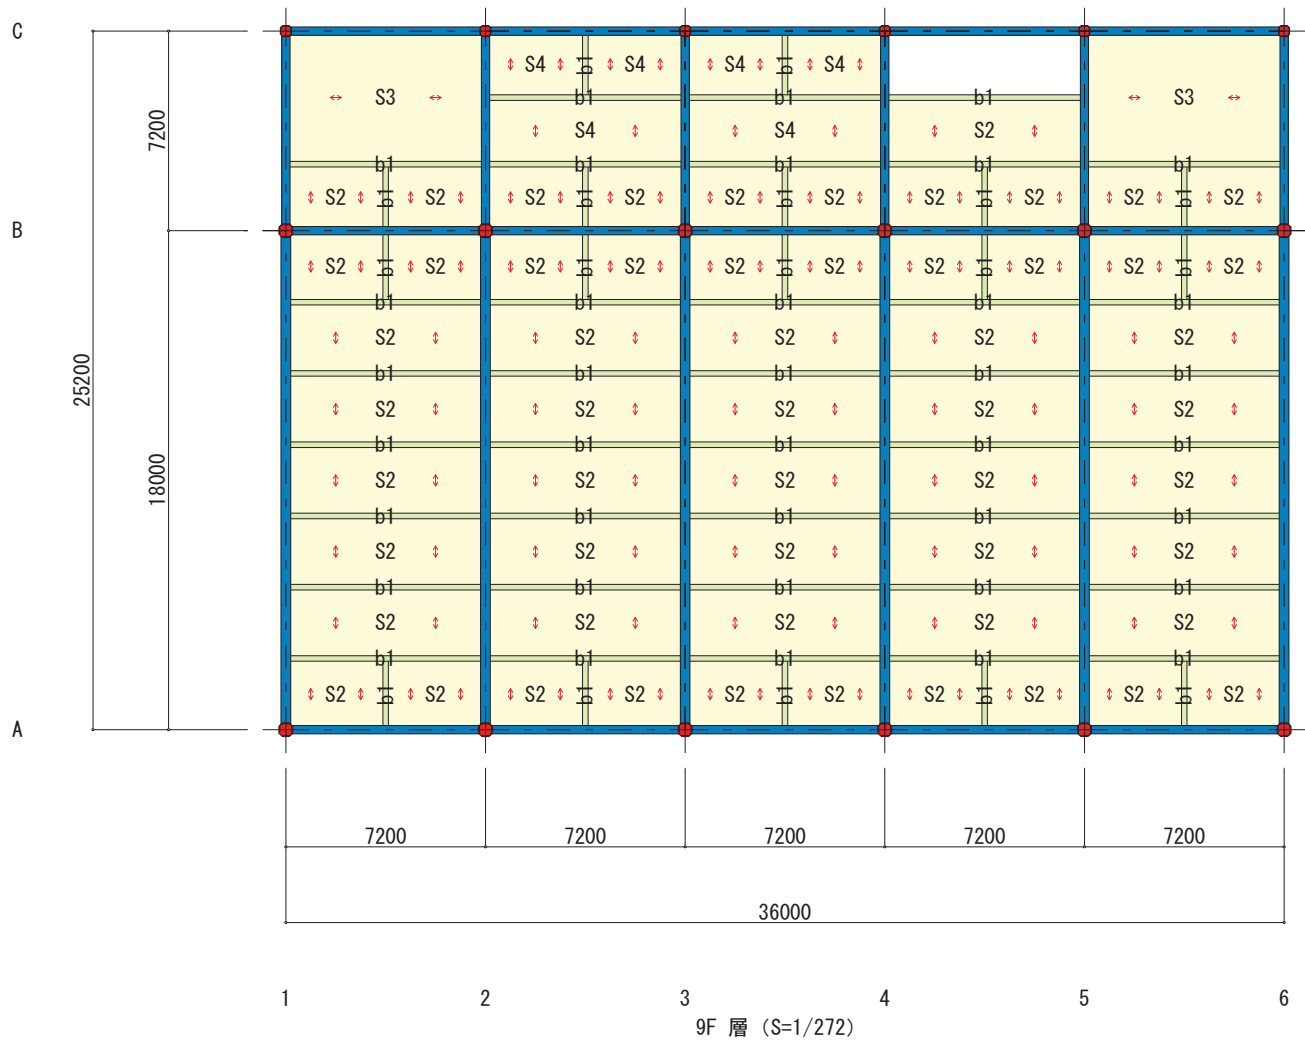


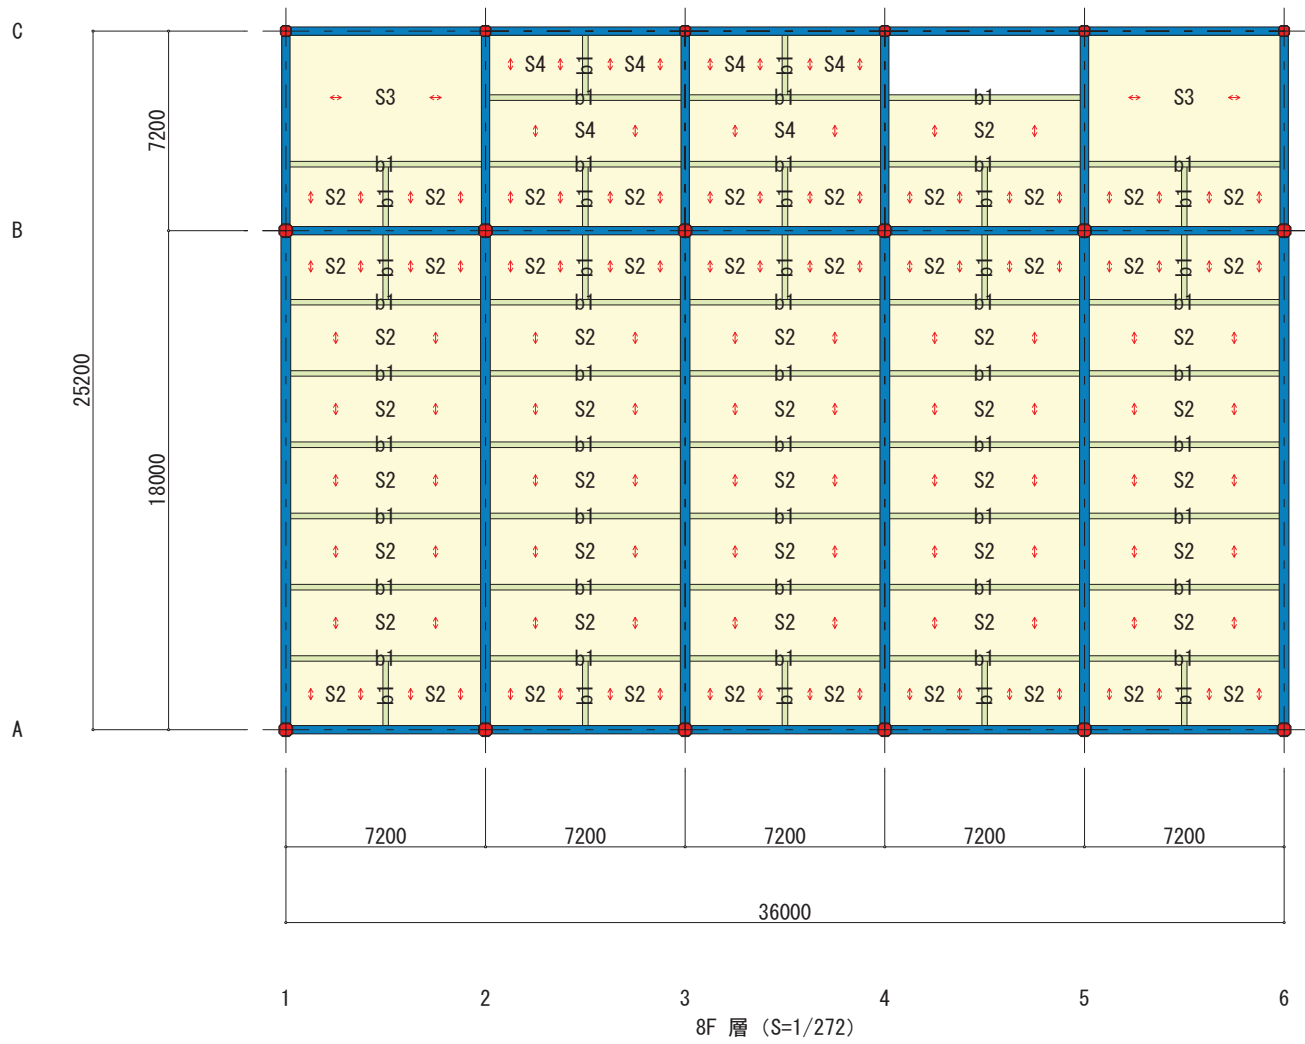


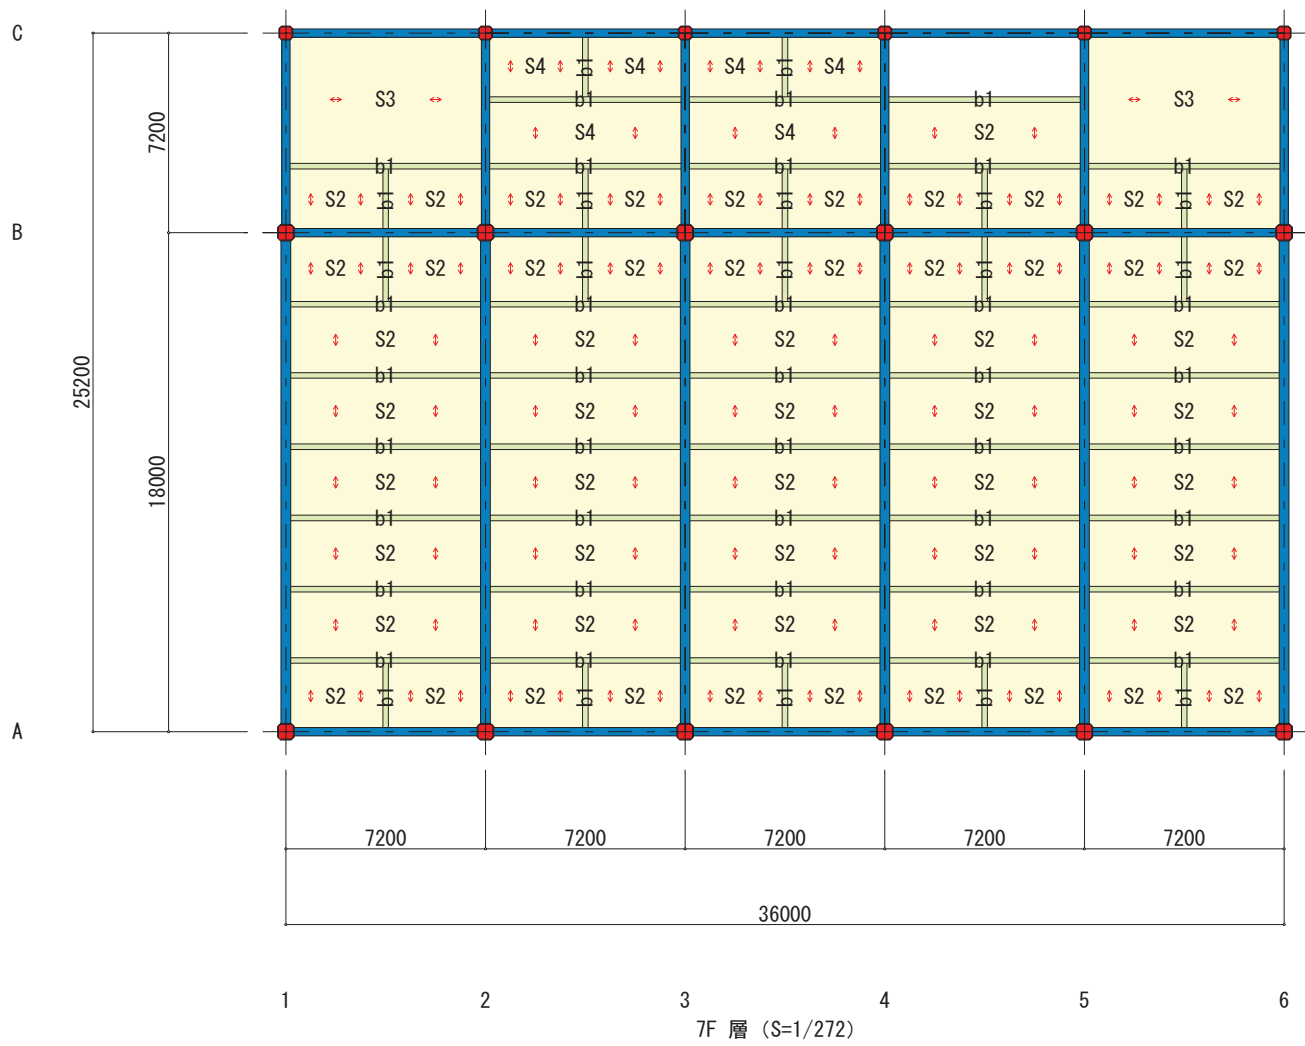


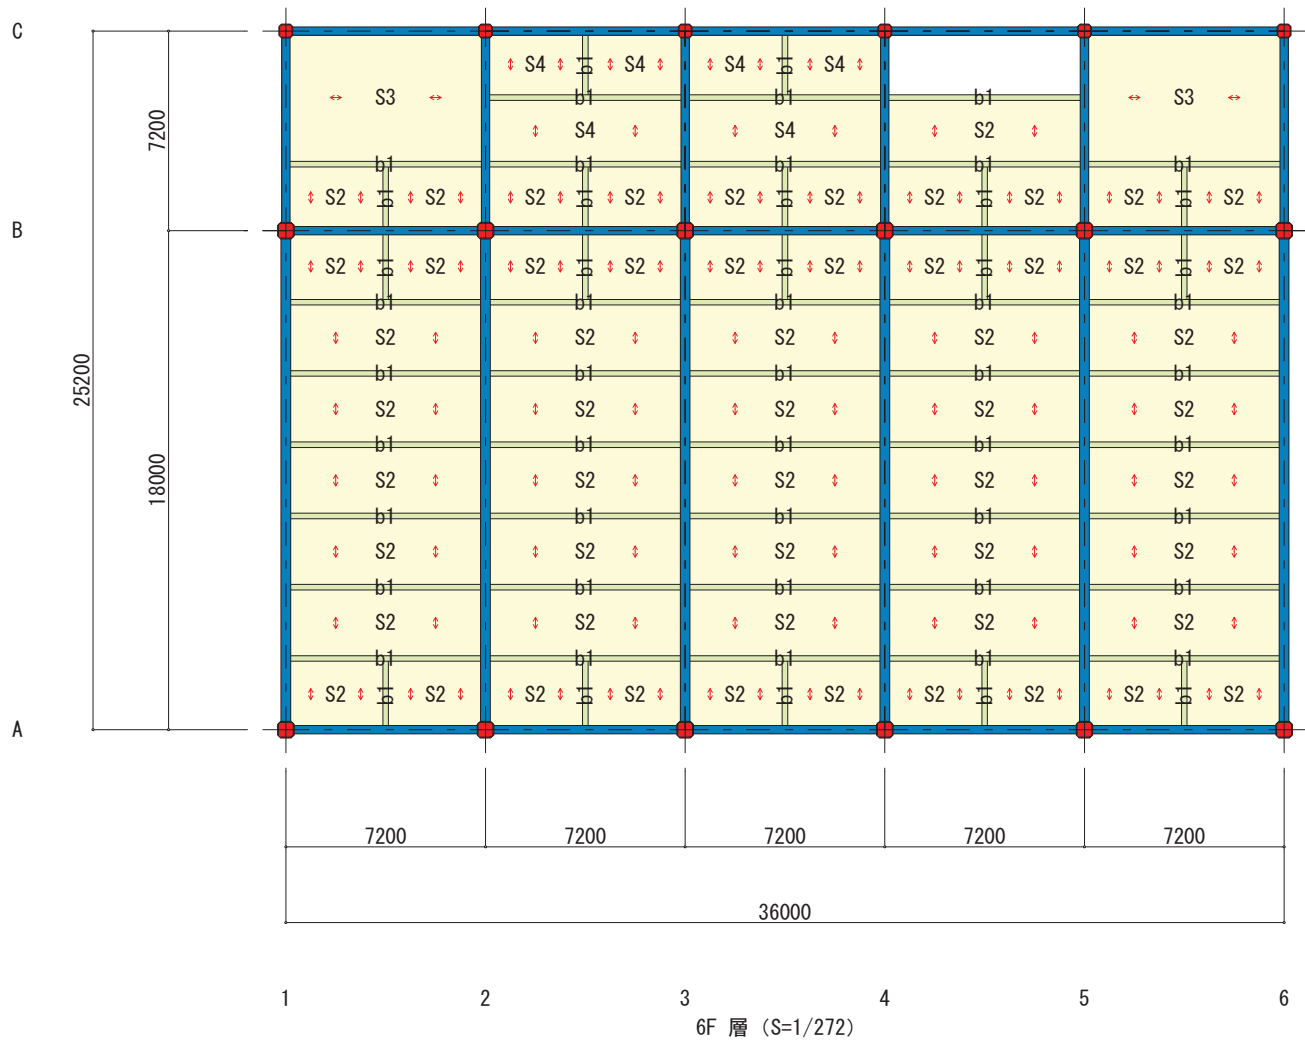


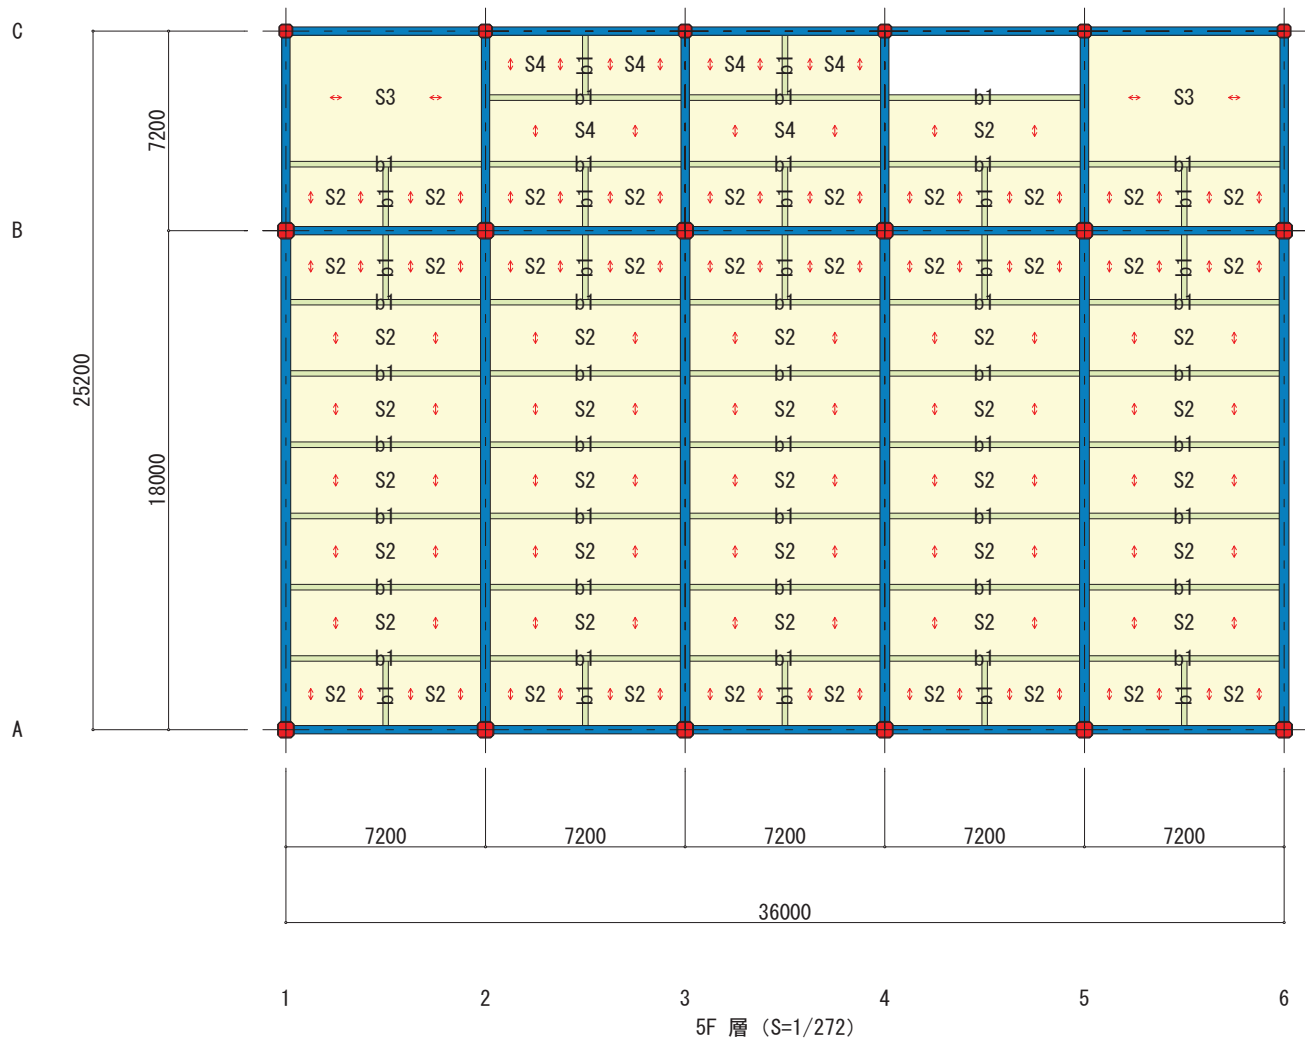

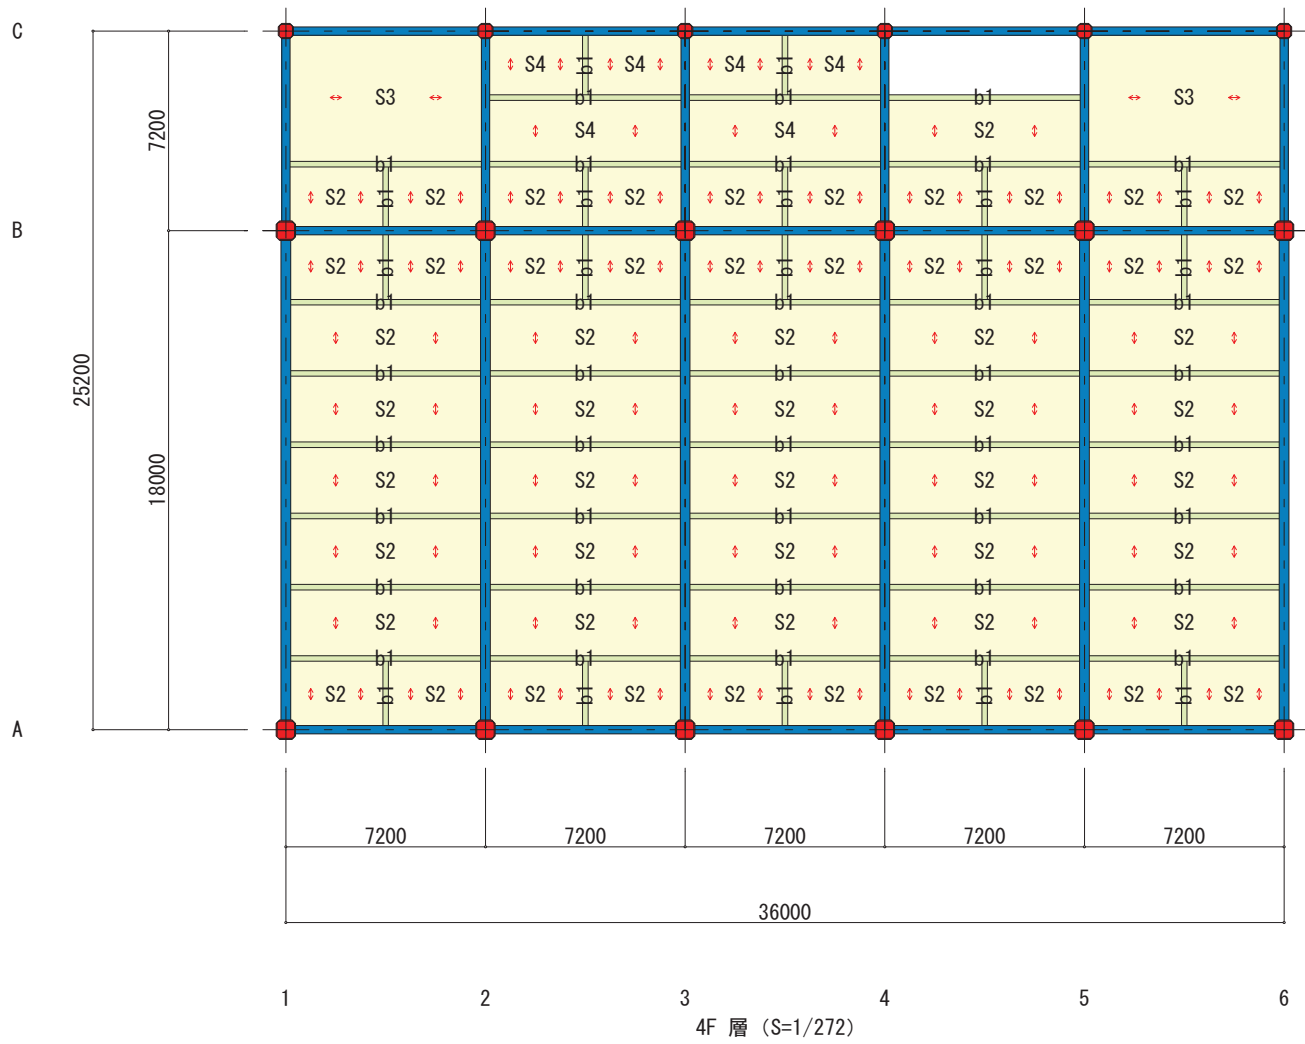

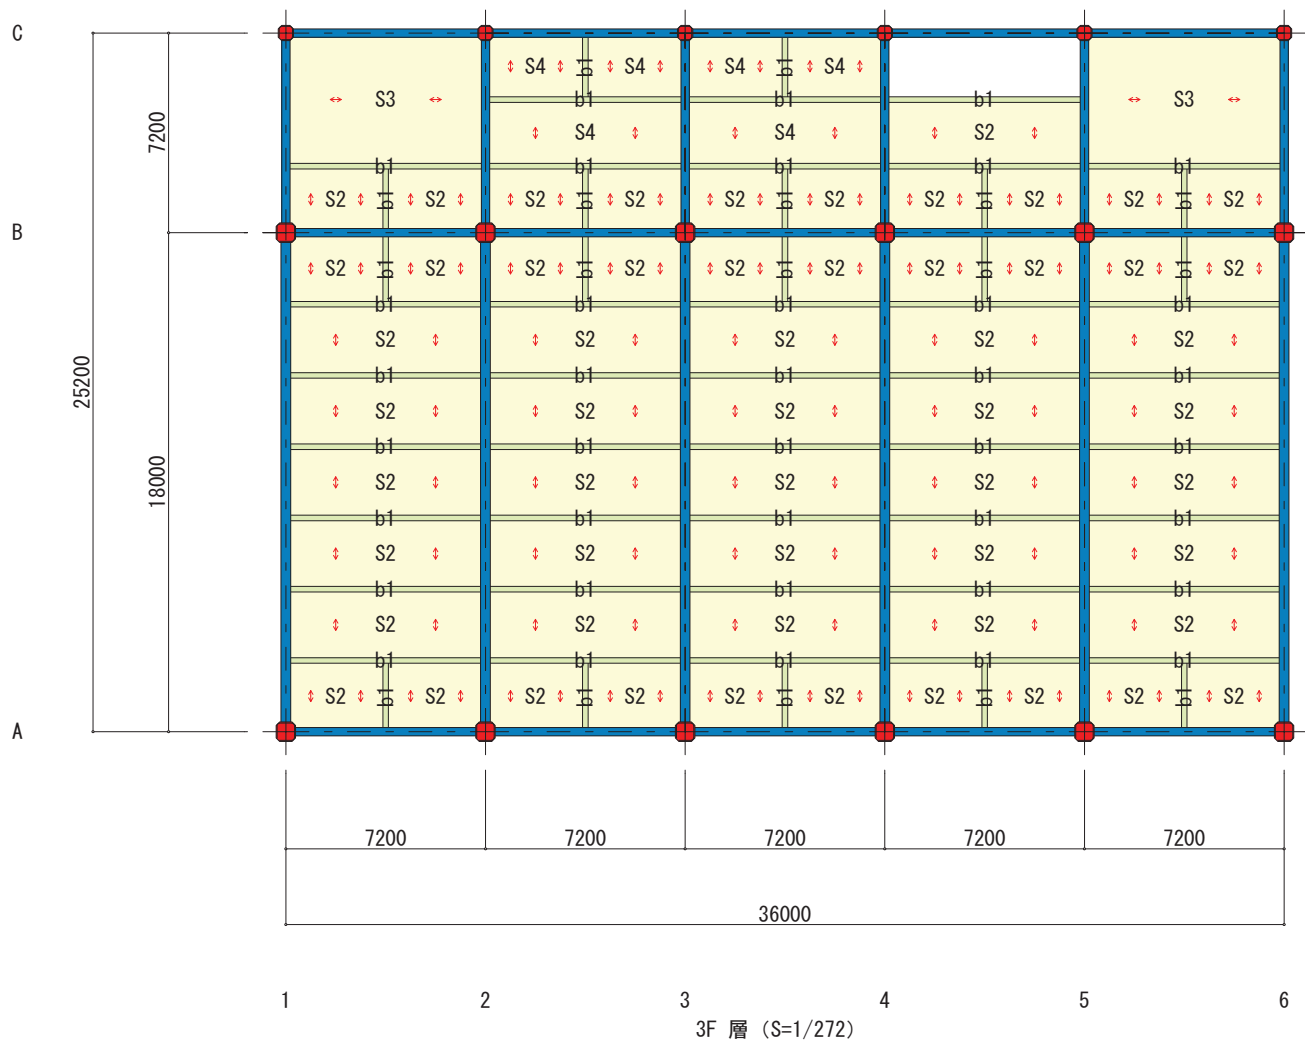


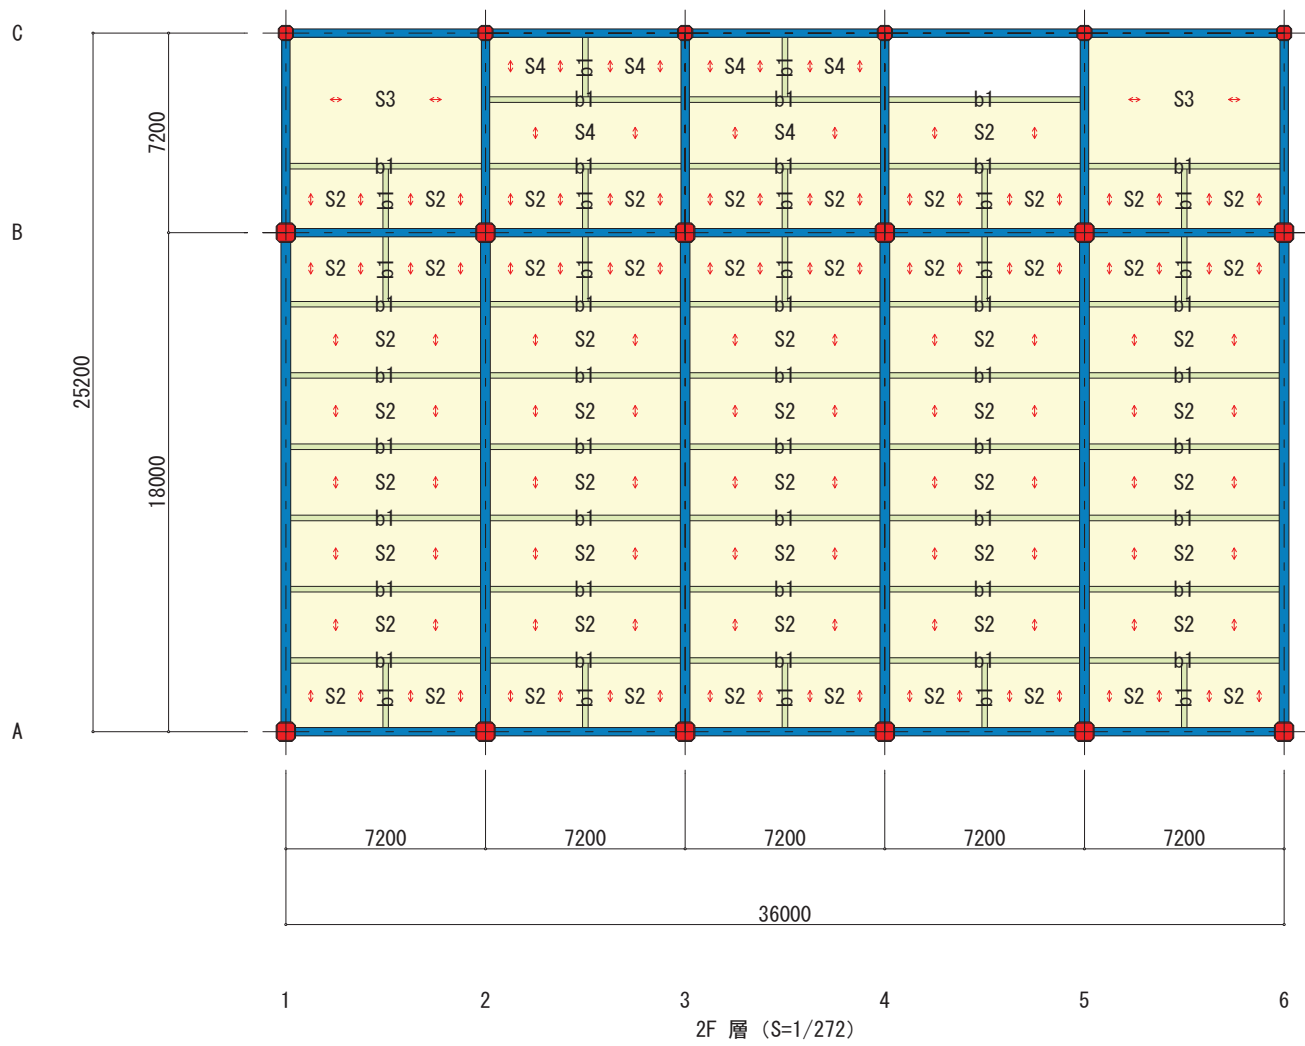


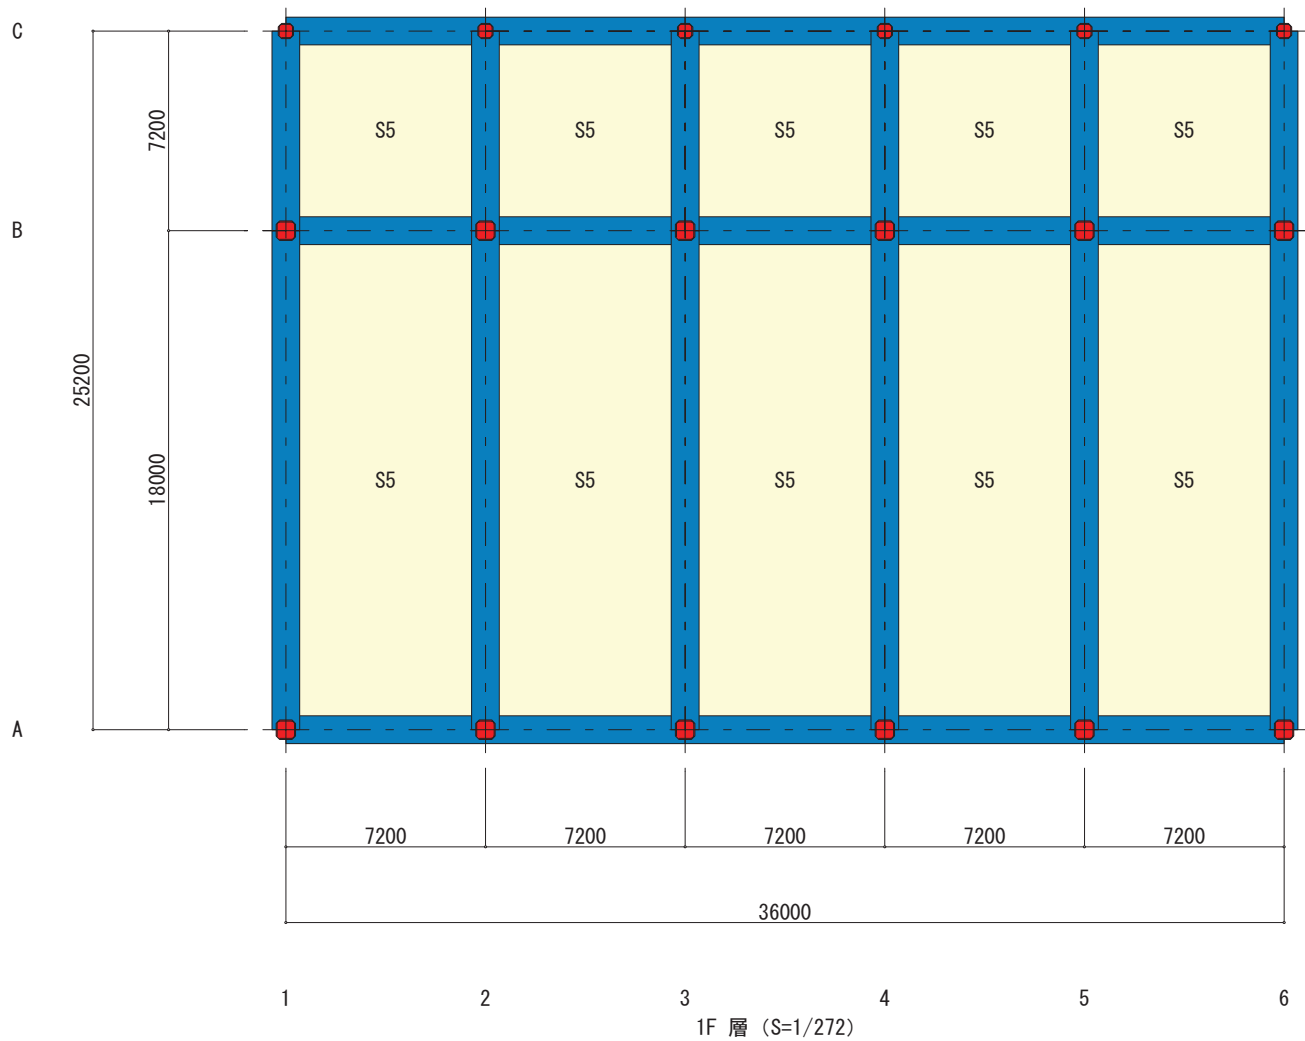



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

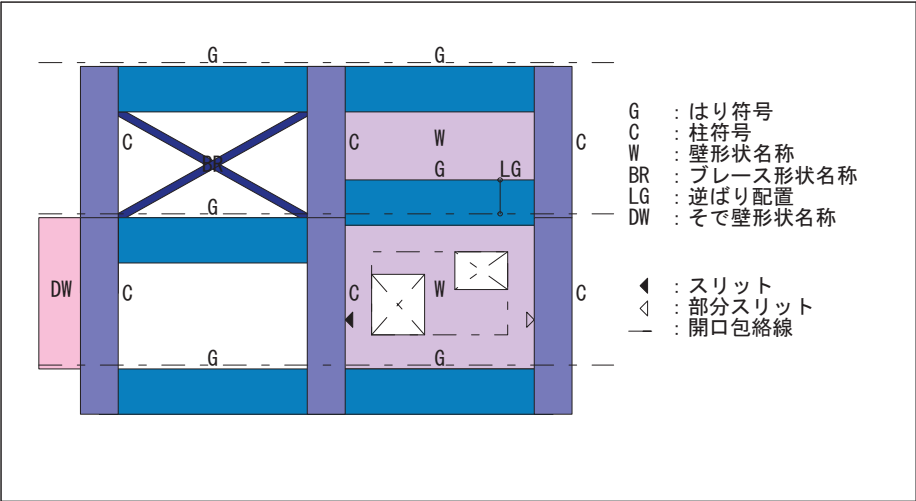


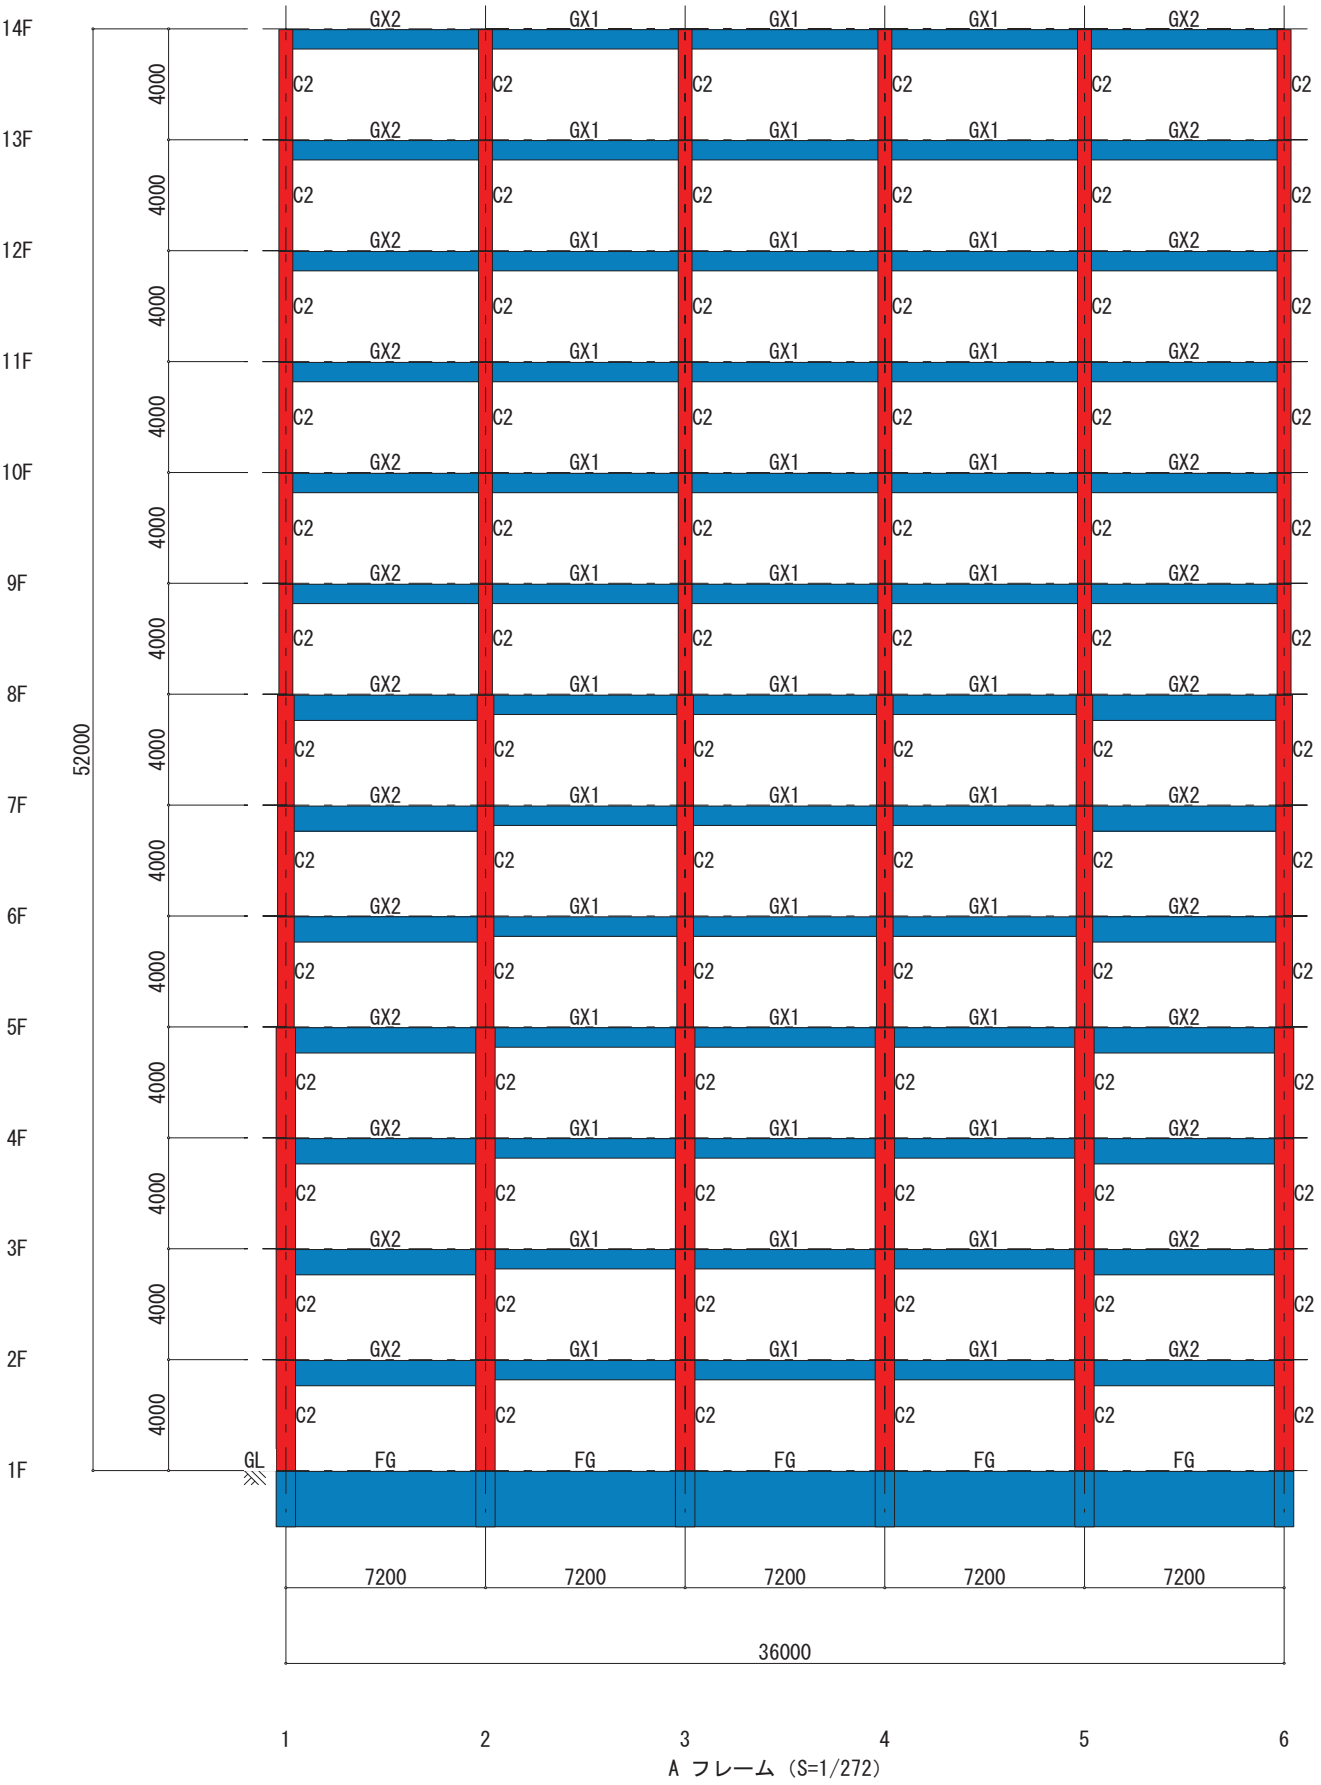


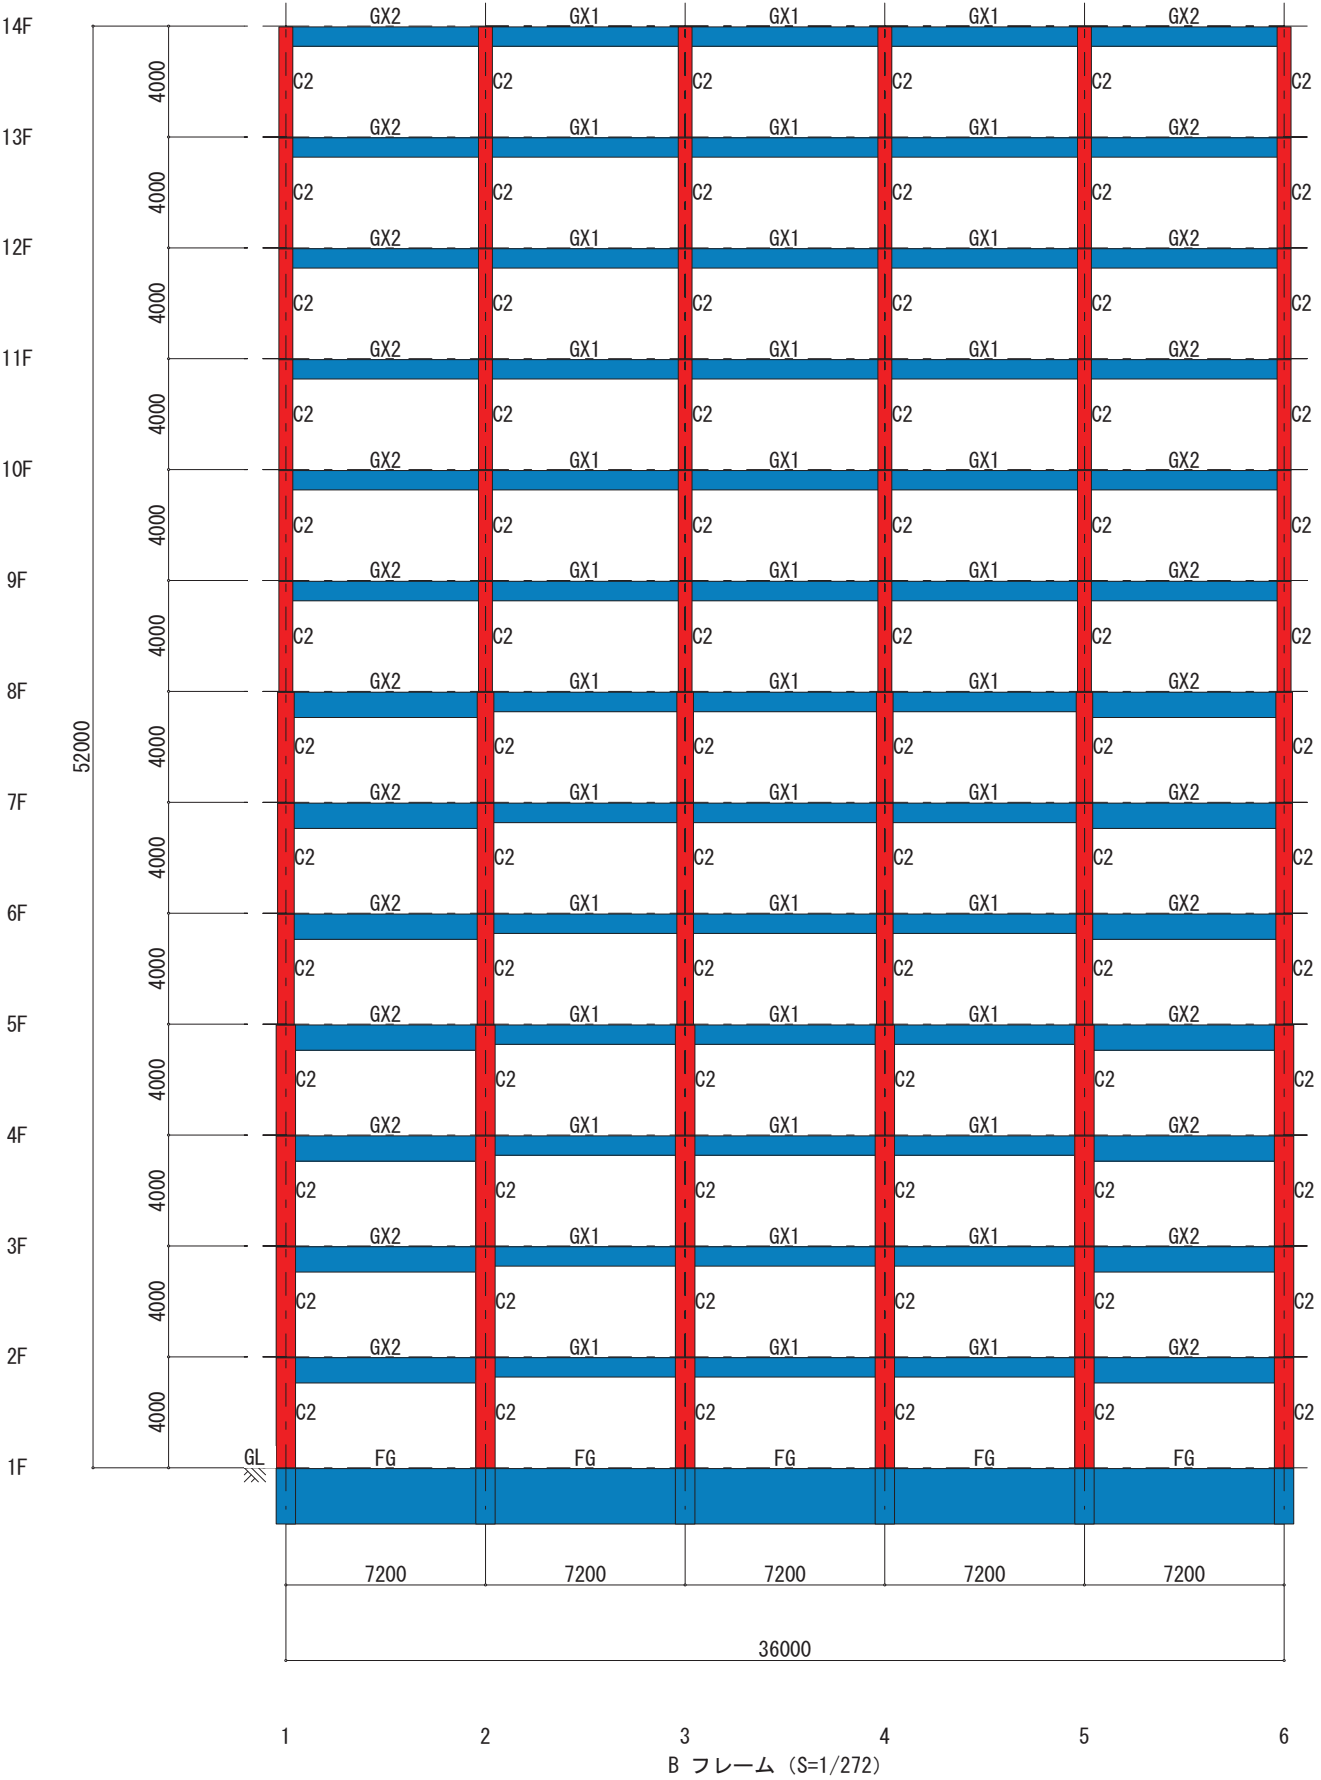


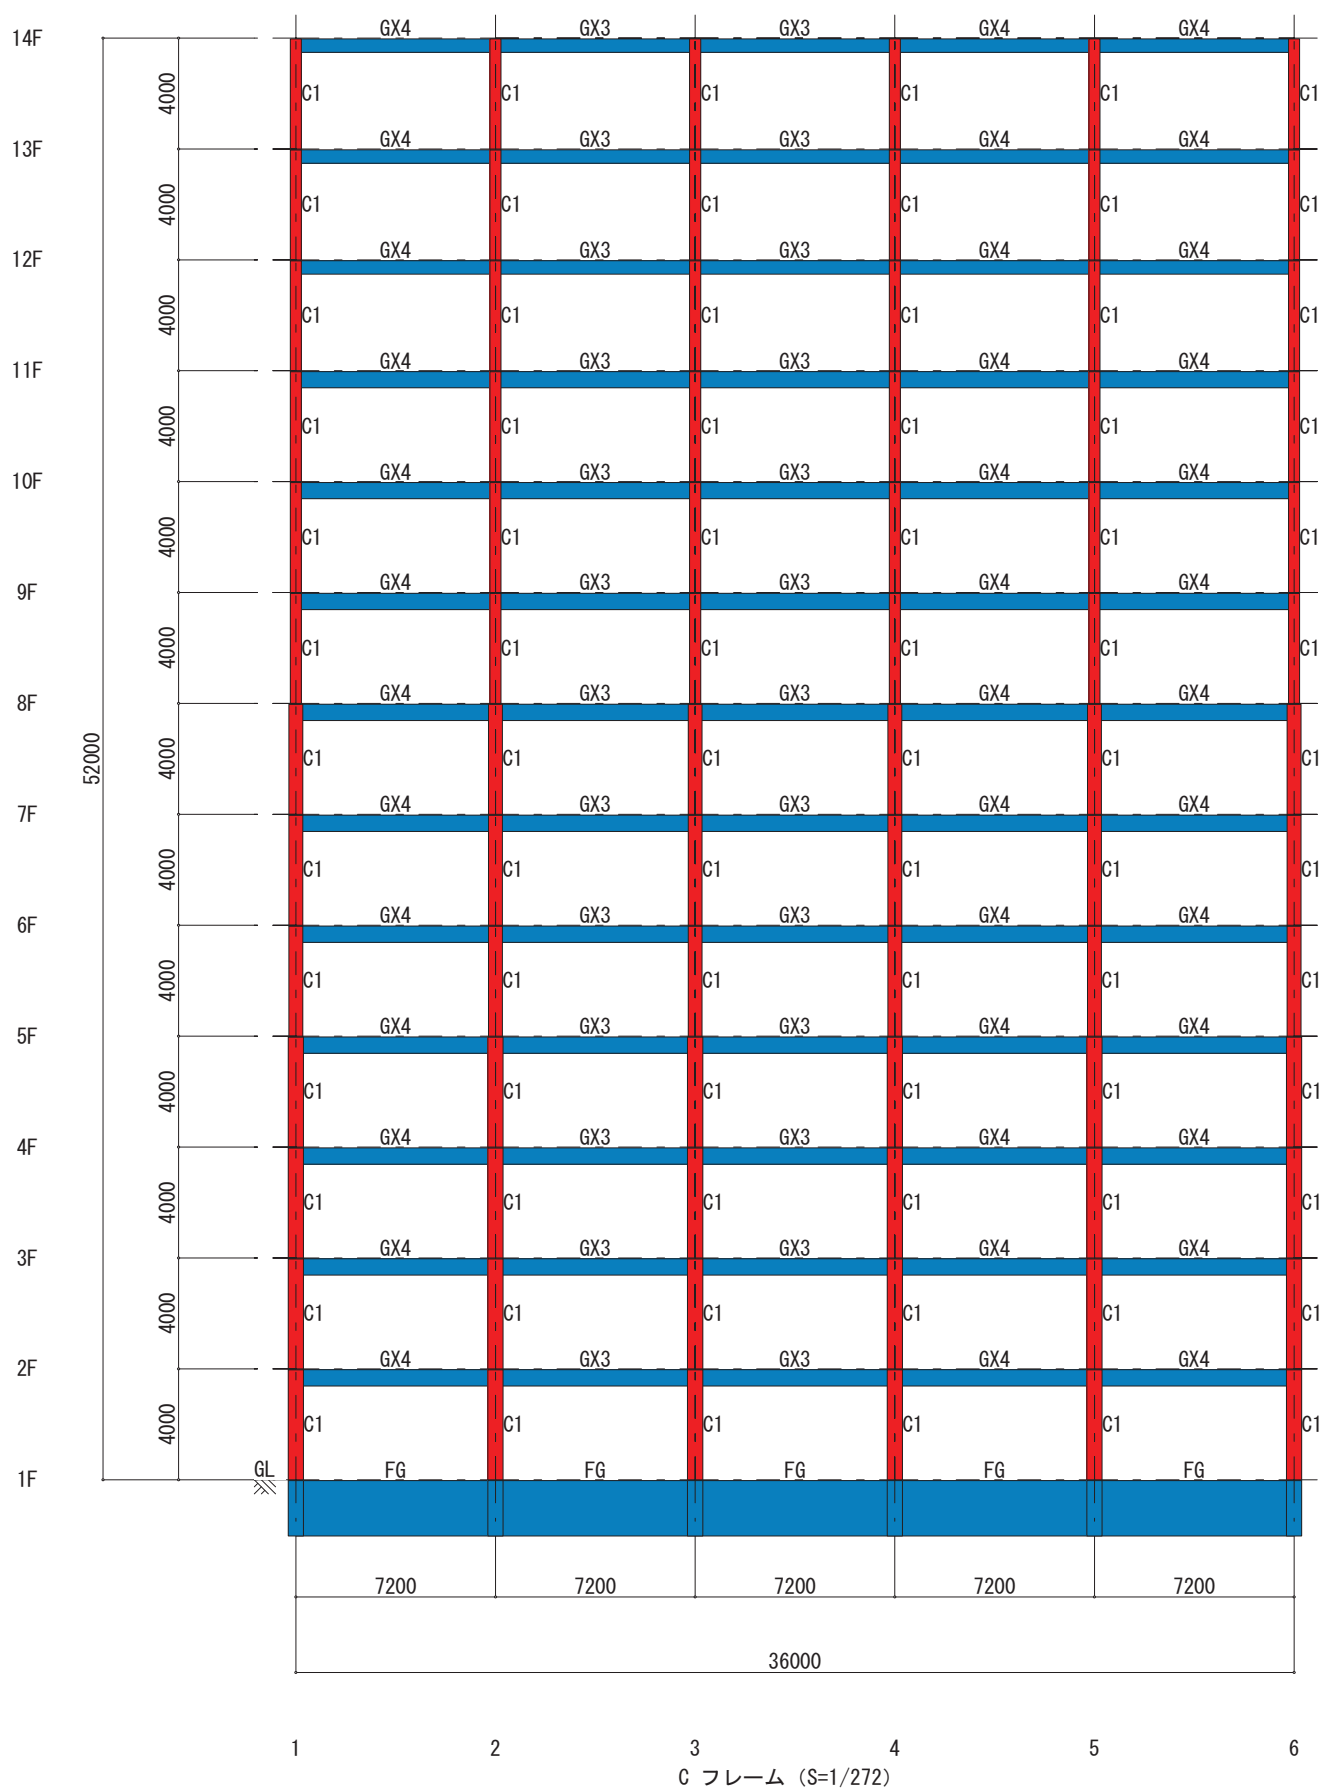


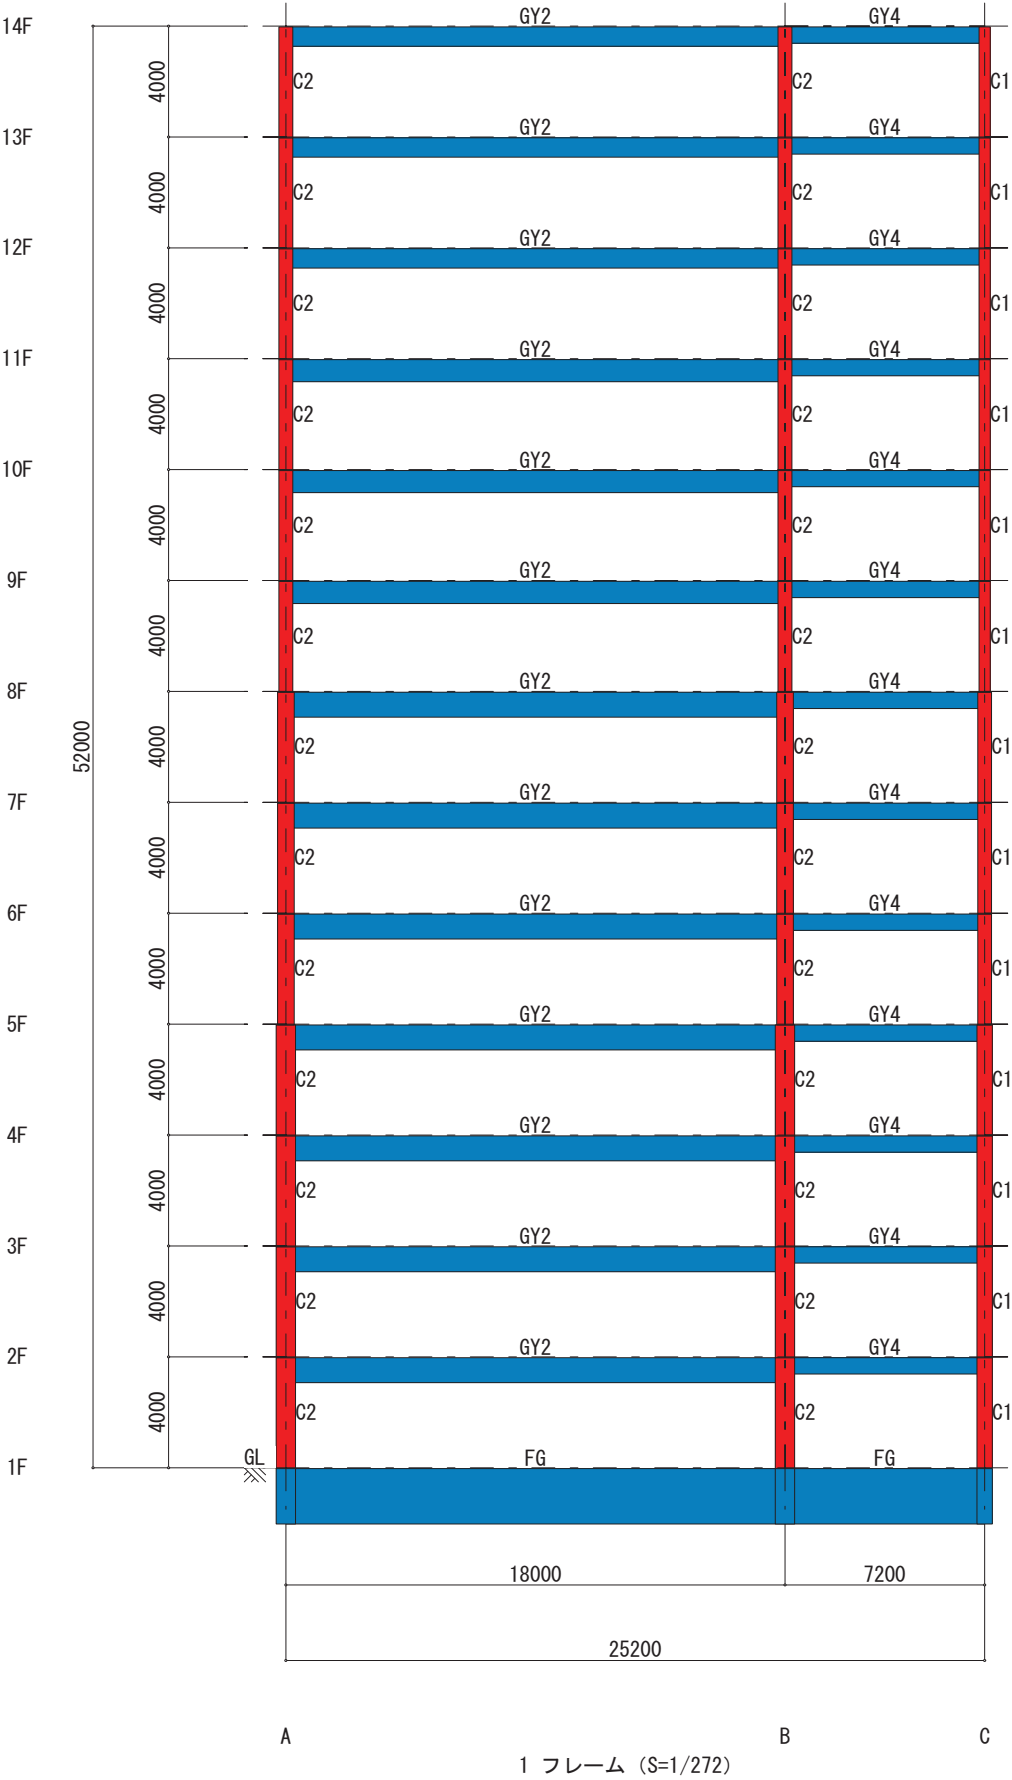


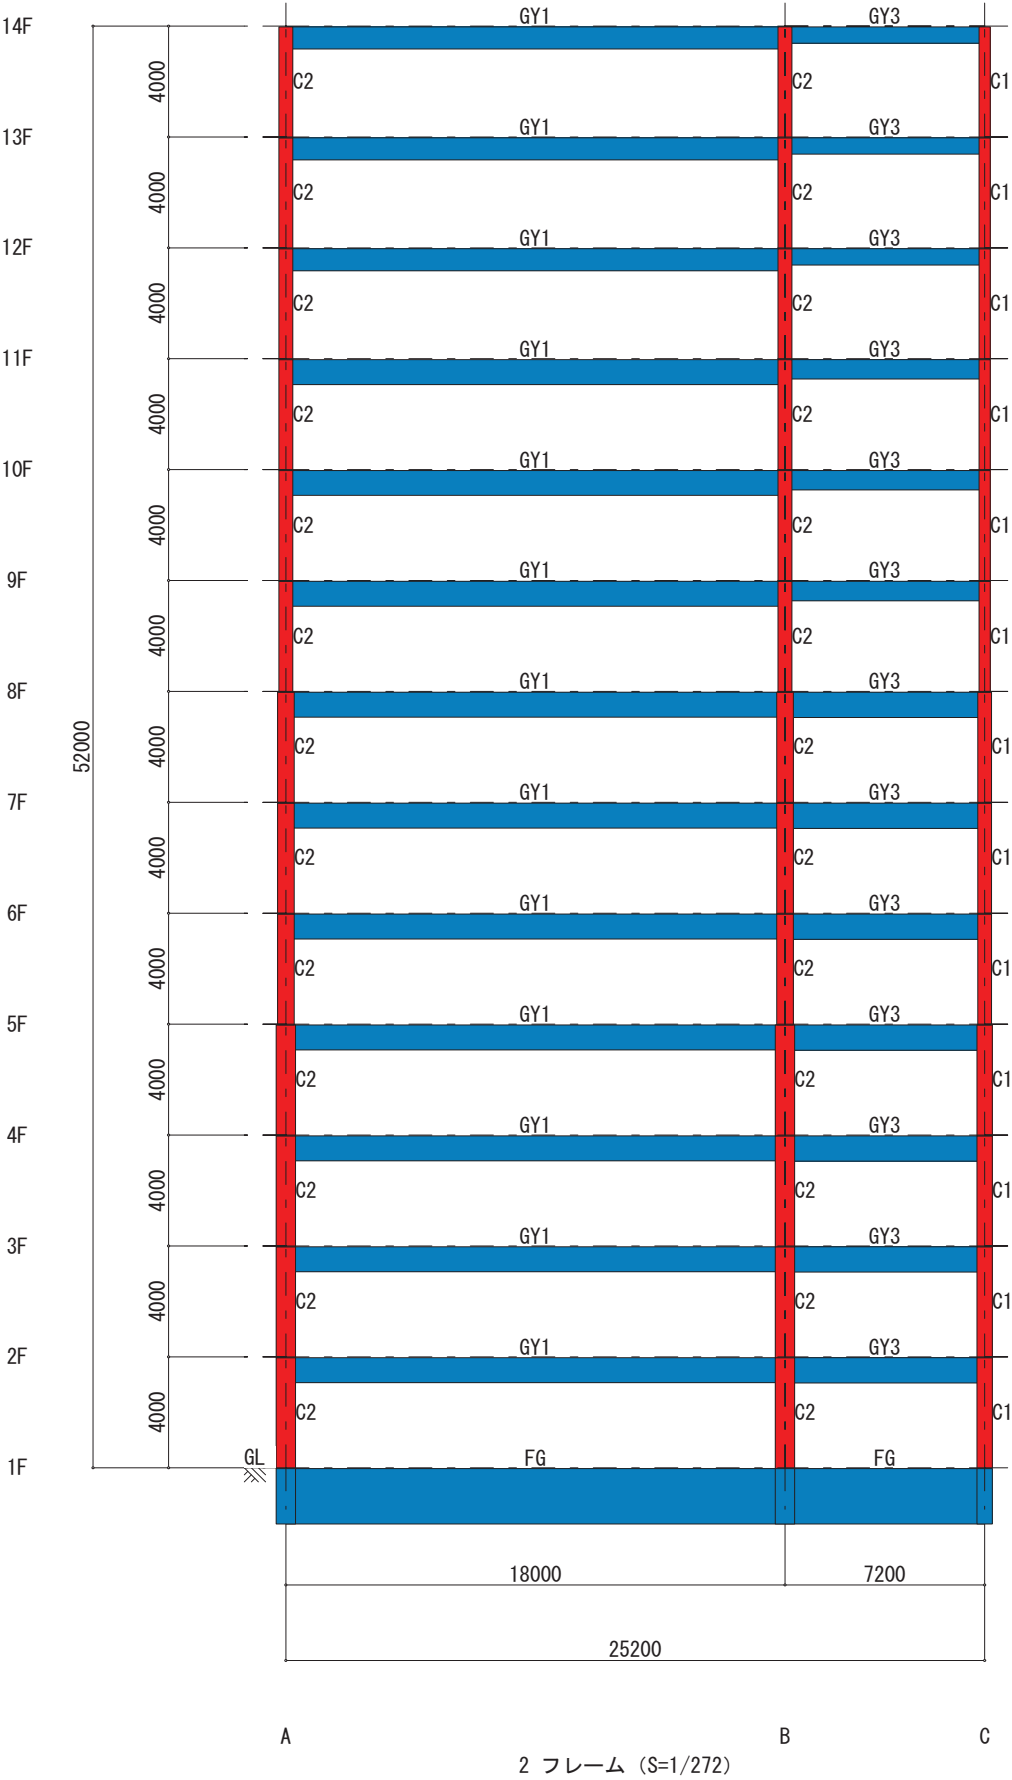

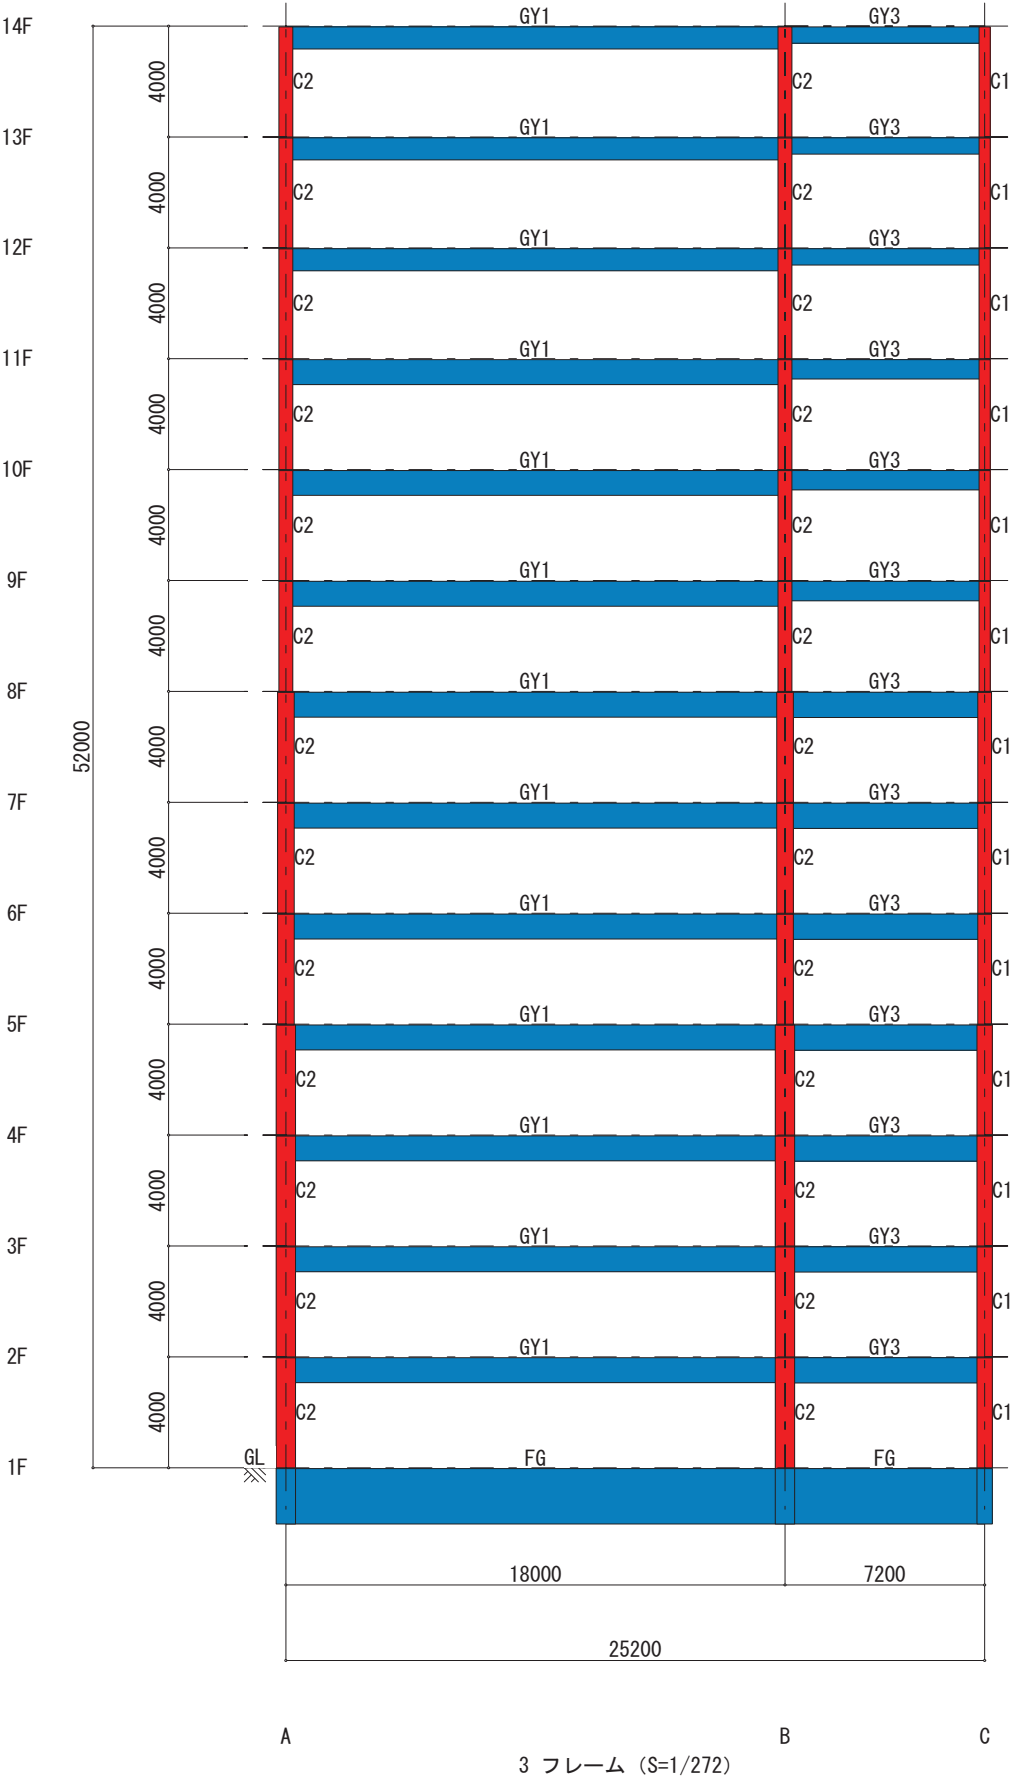

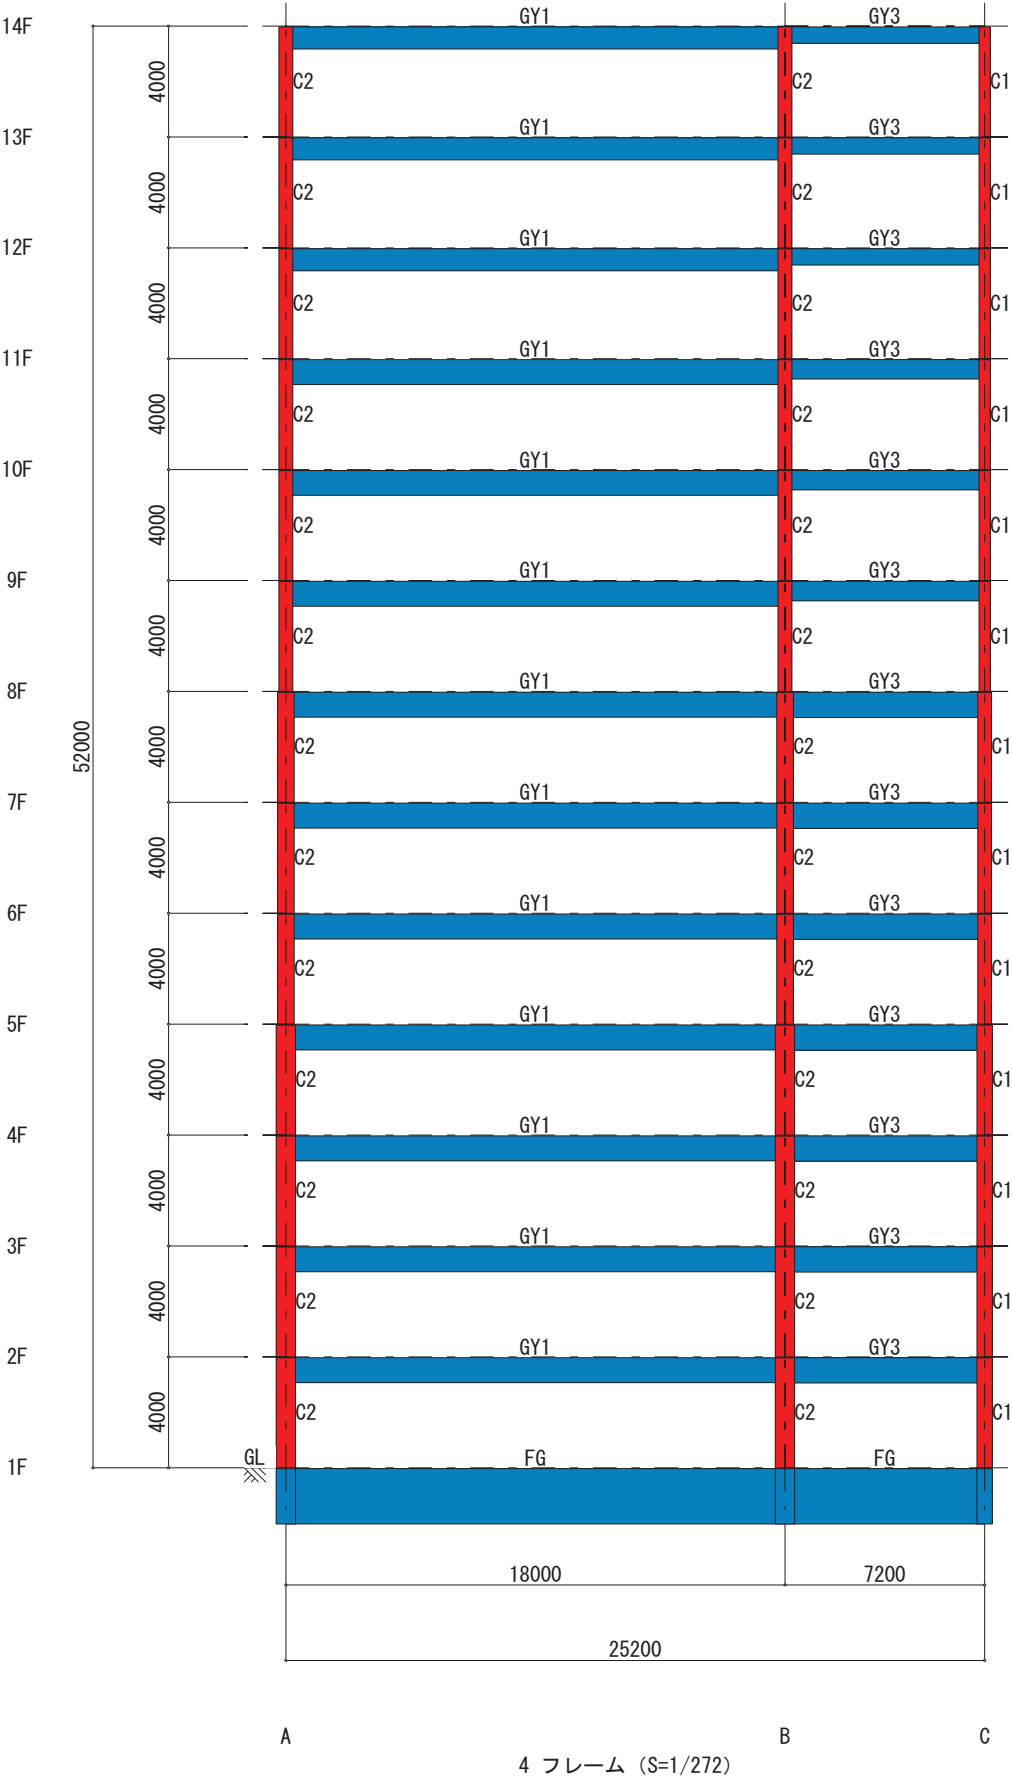

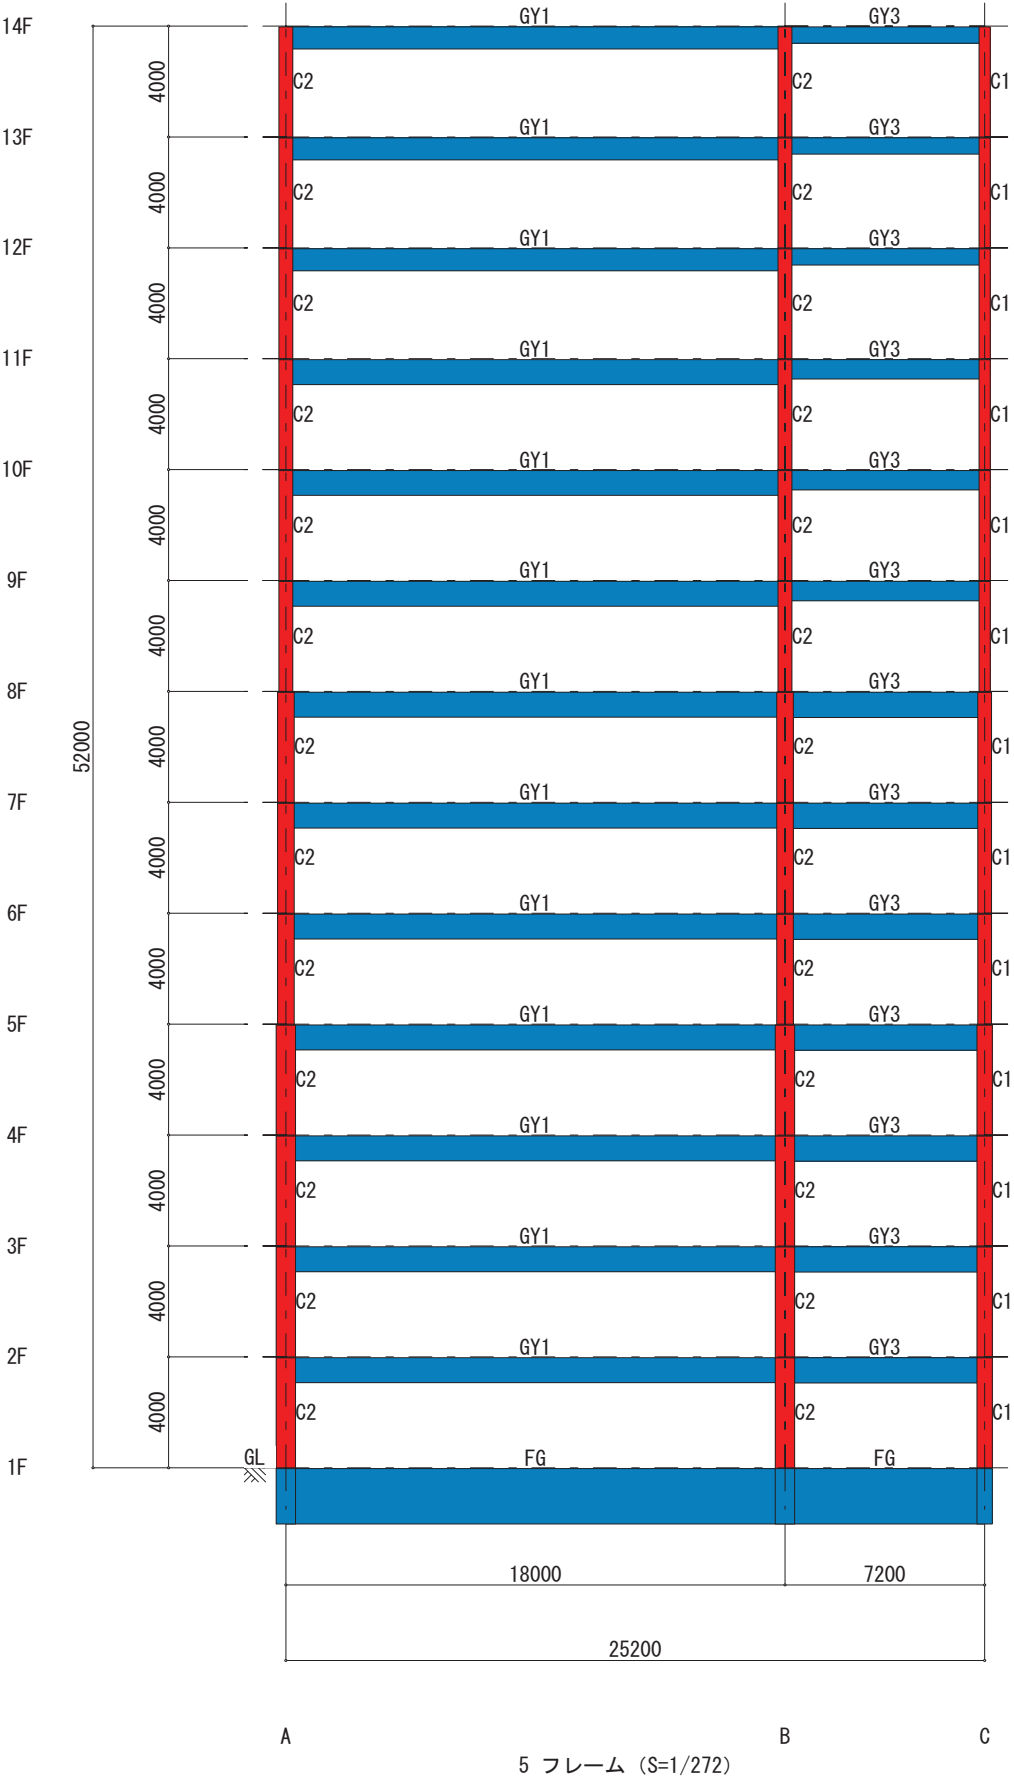


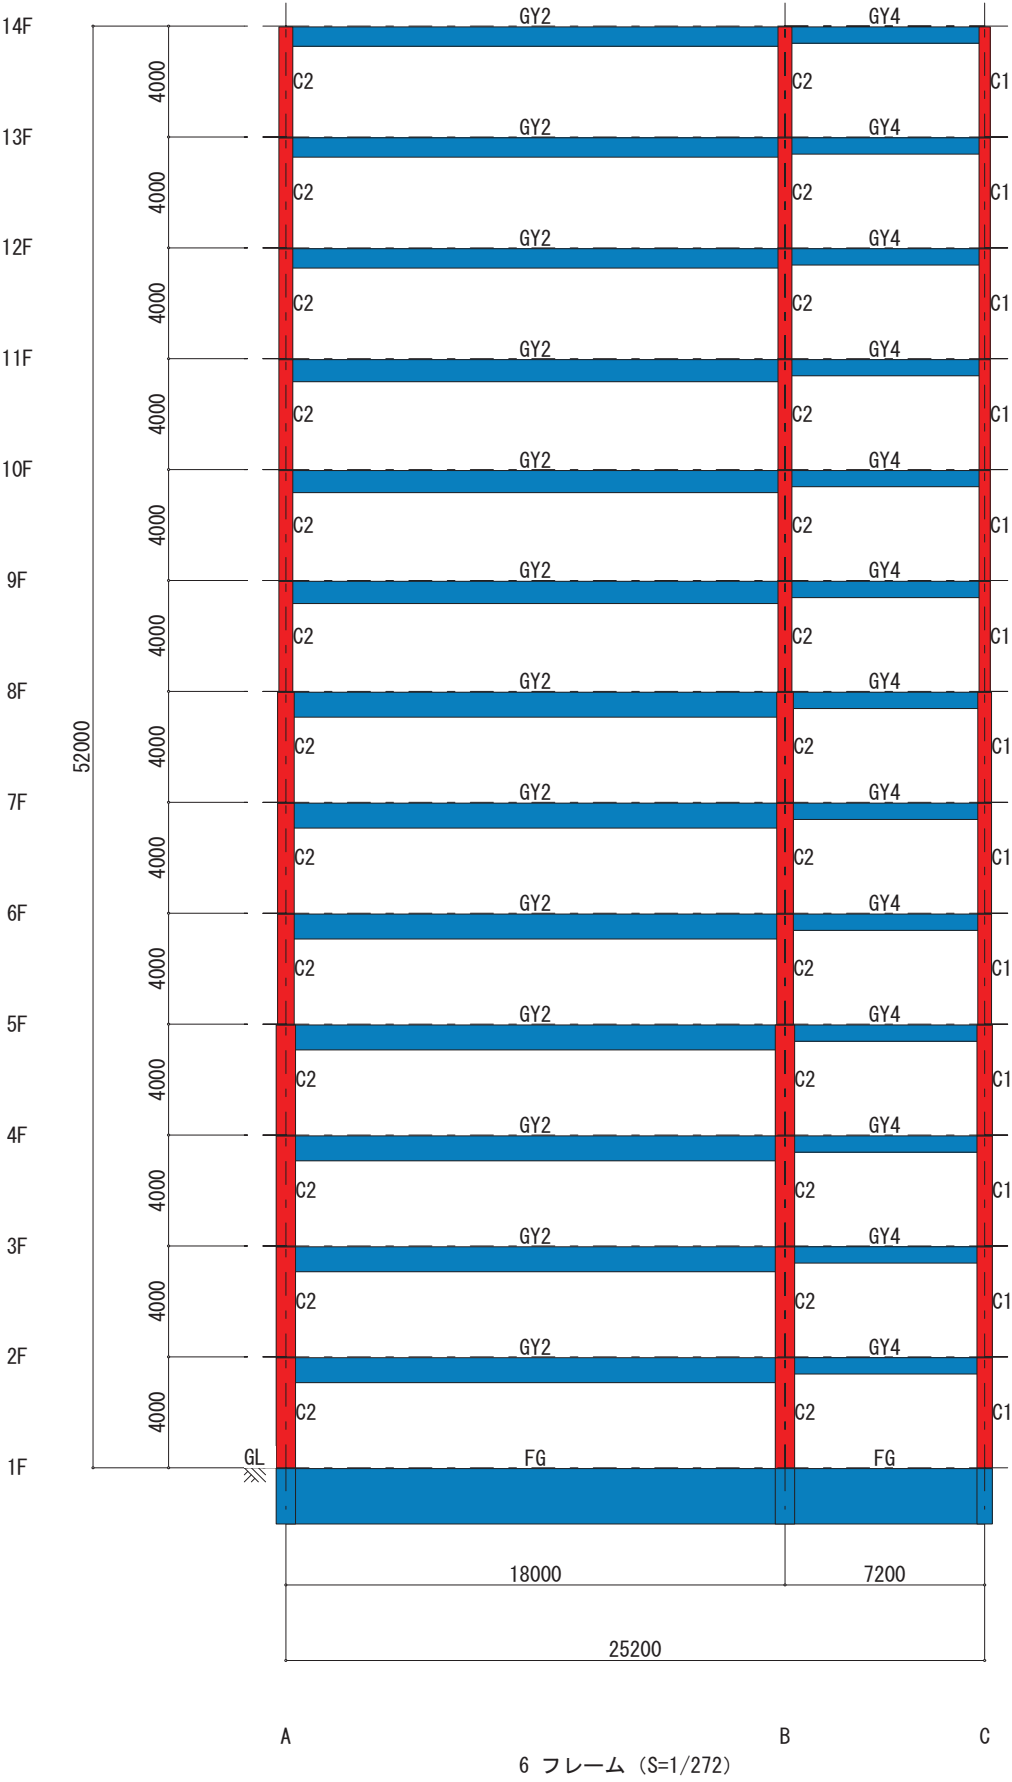

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

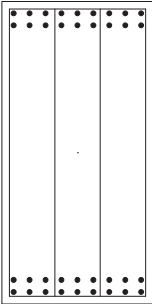符 号	FG
層	1F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	100 x 200
ハンチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 9-D32
	2段筋 9-D32
下端筋	2段筋 9-D32
	1段筋 9-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—

b) 鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ

符 号	GX1	GX1	GX1	GX1
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX2	GX2	GX2	GX2
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-800x350x19x32 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-800x350x16x32 (18)	H形-700x350x14x25 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手


符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部 継手			

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x36 (126)	角鋼-500x500x28 (98)	角鋼-400x400x25 (87.5)	角鋼-400x400x16 (56)
柱脚 根巻き	柱符号 高さ (cm)			
接合部 名称	端部 継手			

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-700x700x36 (126)	角鋼-600x600x32 (112)	角鋼-500x500x36 (126)	角鋼-500x500x28 (98)
柱脚 根巻き	柱符号 高さ (cm)			
接合部 名称	端部 継手			

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの上のスラブ厚)
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称 (材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	257.0	b1
			S2	257.0	b1
			S2	257.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	257.0	b1
			c	1028.0	b1
			S2	257.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	257.0	b1
			d	1028.0	b1
			S1	257.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	257.0	b1
			S1	257.0	b1
			S1	257.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-14F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
12F-14F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-11F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-14F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準 強度 (N/mm ²)	単位容積 重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性 係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準 強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準 強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

：鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	F _c		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t ≤ 40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40 < t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	材料強度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t ≤ 40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40 < t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	—	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]

[2 : 490ニュートン級炭素鋼]

[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]

[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm²)

種別	板厚制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t ≤ 40	235	156.66	235.00
	40 < t	215	143.33	215.00
SN400	t ≤ 40	235	156.66	235.00
	40 < t	215	143.33	215.00
SN490	t ≤ 40	325	216.66	325.00
	40 < t	295	196.66	295.00
BCP325	—	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	ｽﾌｯ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4 重量

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
箱形・角形鋼管		形式1と同じ		被覆なし					
鋼管		形式1と同じ							
d:被覆材厚み :被覆材					d:被覆材厚み :被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
14F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*：直接入力)


地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向		Y方向	
標準せん断力係数	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)
1次固有周期(秒)	T = 1.560		T = 1.560	
振動特性係数	Rt = 0.615		Rt = 0.615	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.123		Ci = 0.123	


I-3.8 特殊荷重


I-3.8.1 特殊荷重配置図


- No : 特殊はり荷重、特殊柱荷重
- S : 特殊スラブ荷重
- J : 特殊節点荷重
- : 追加荷重、任意点追加荷重
- No : 特殊小はり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

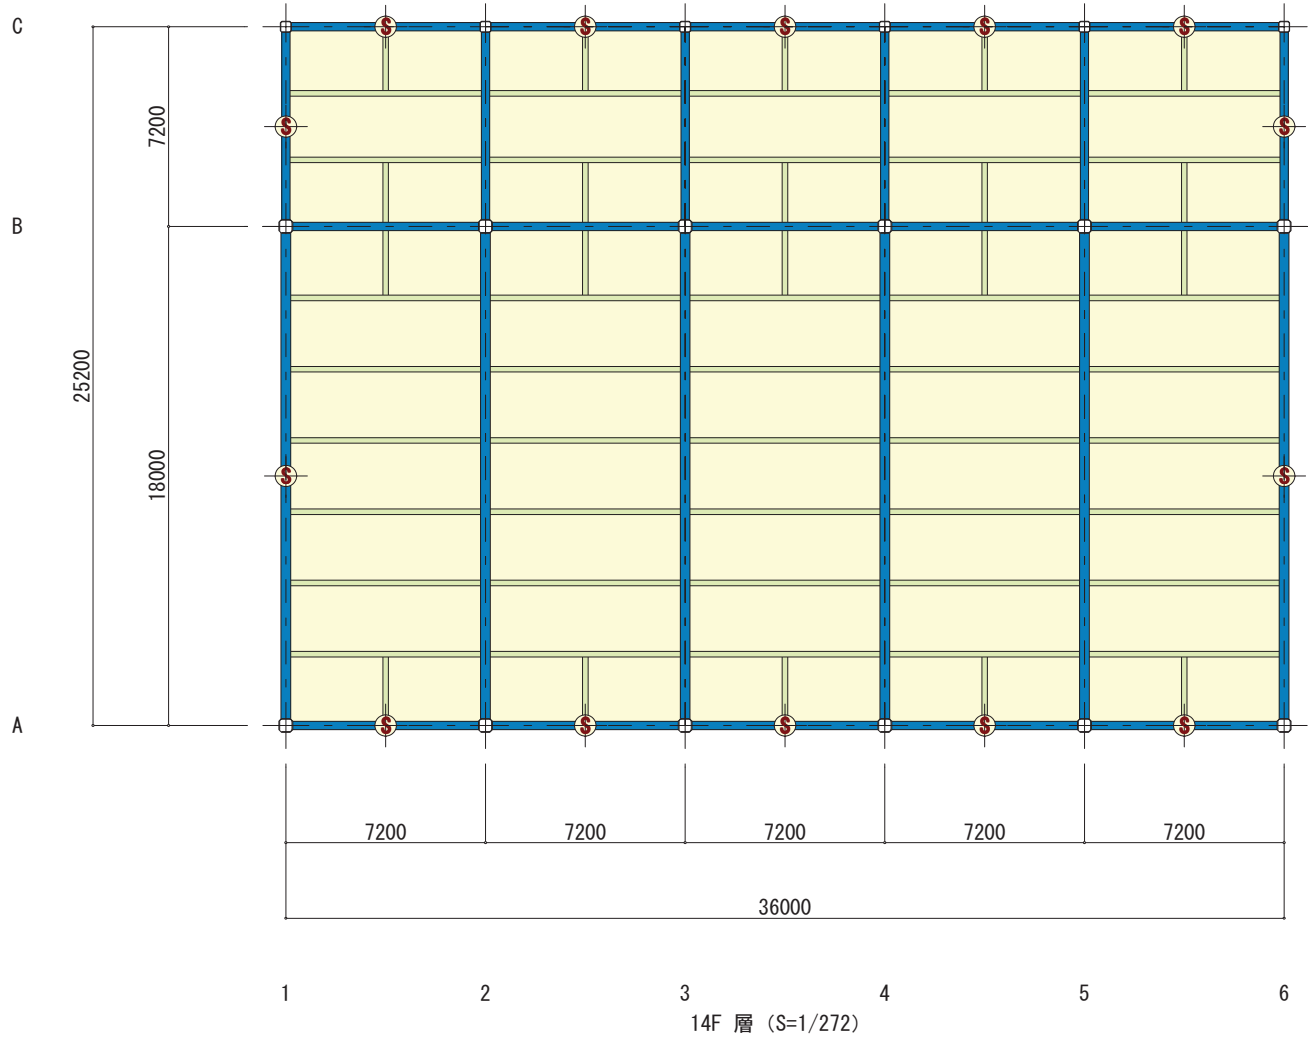


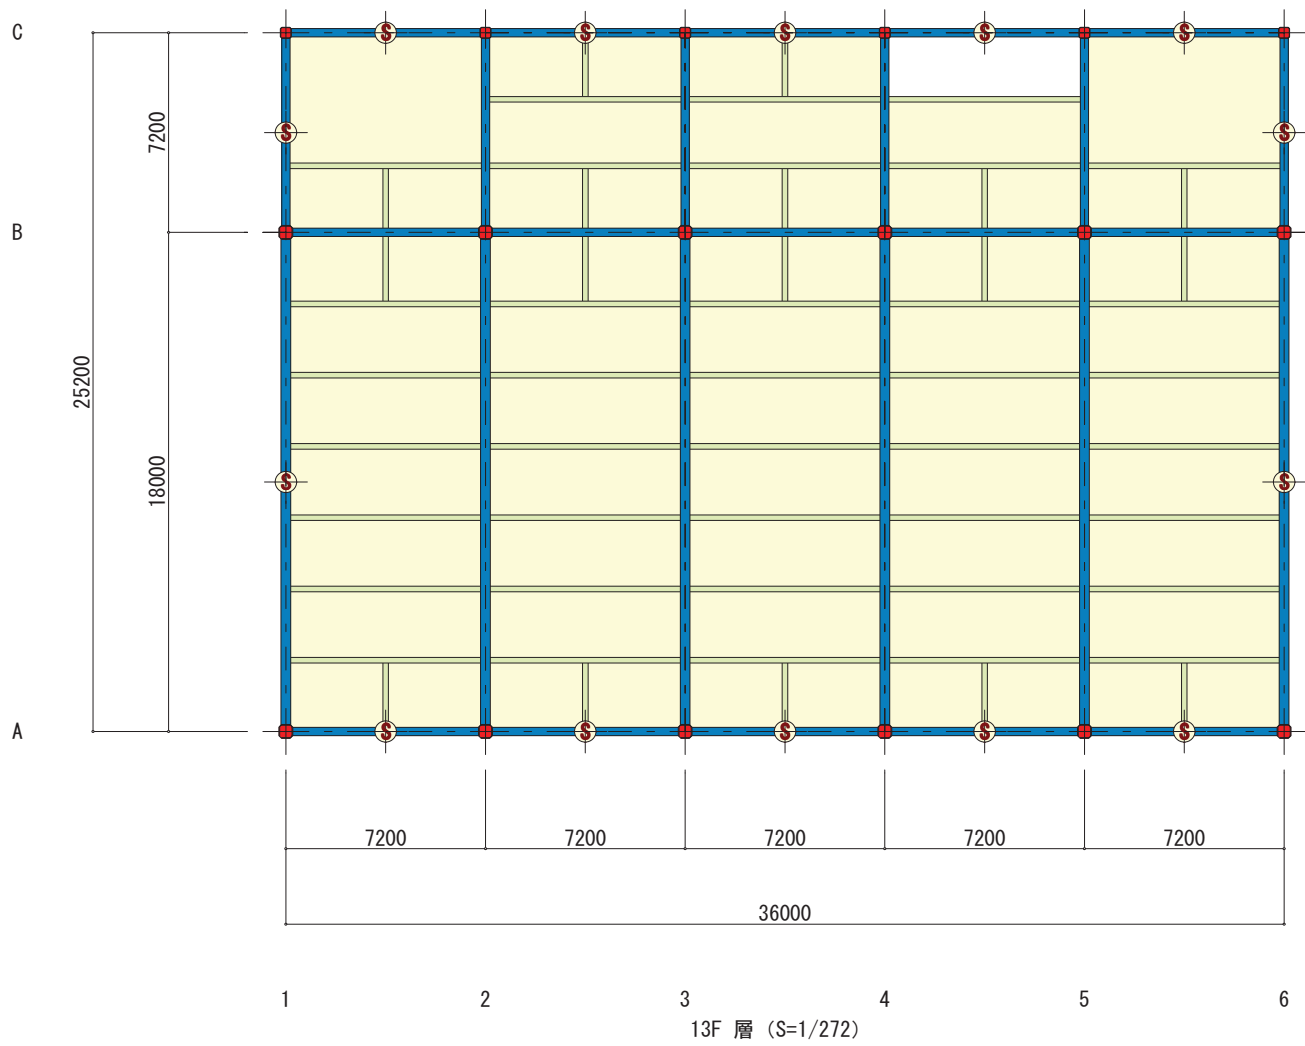


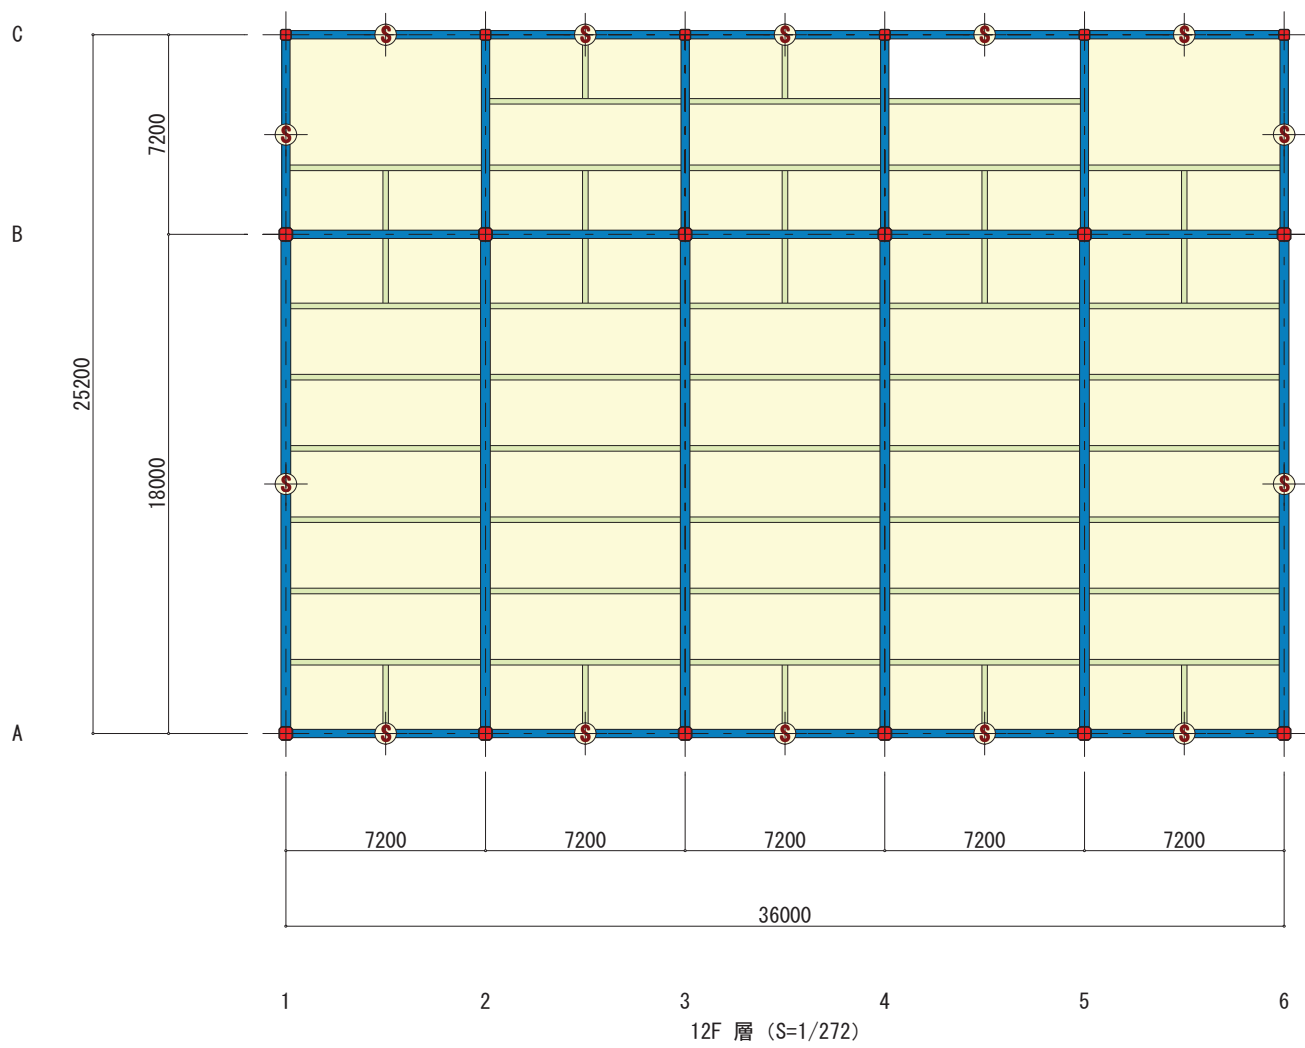


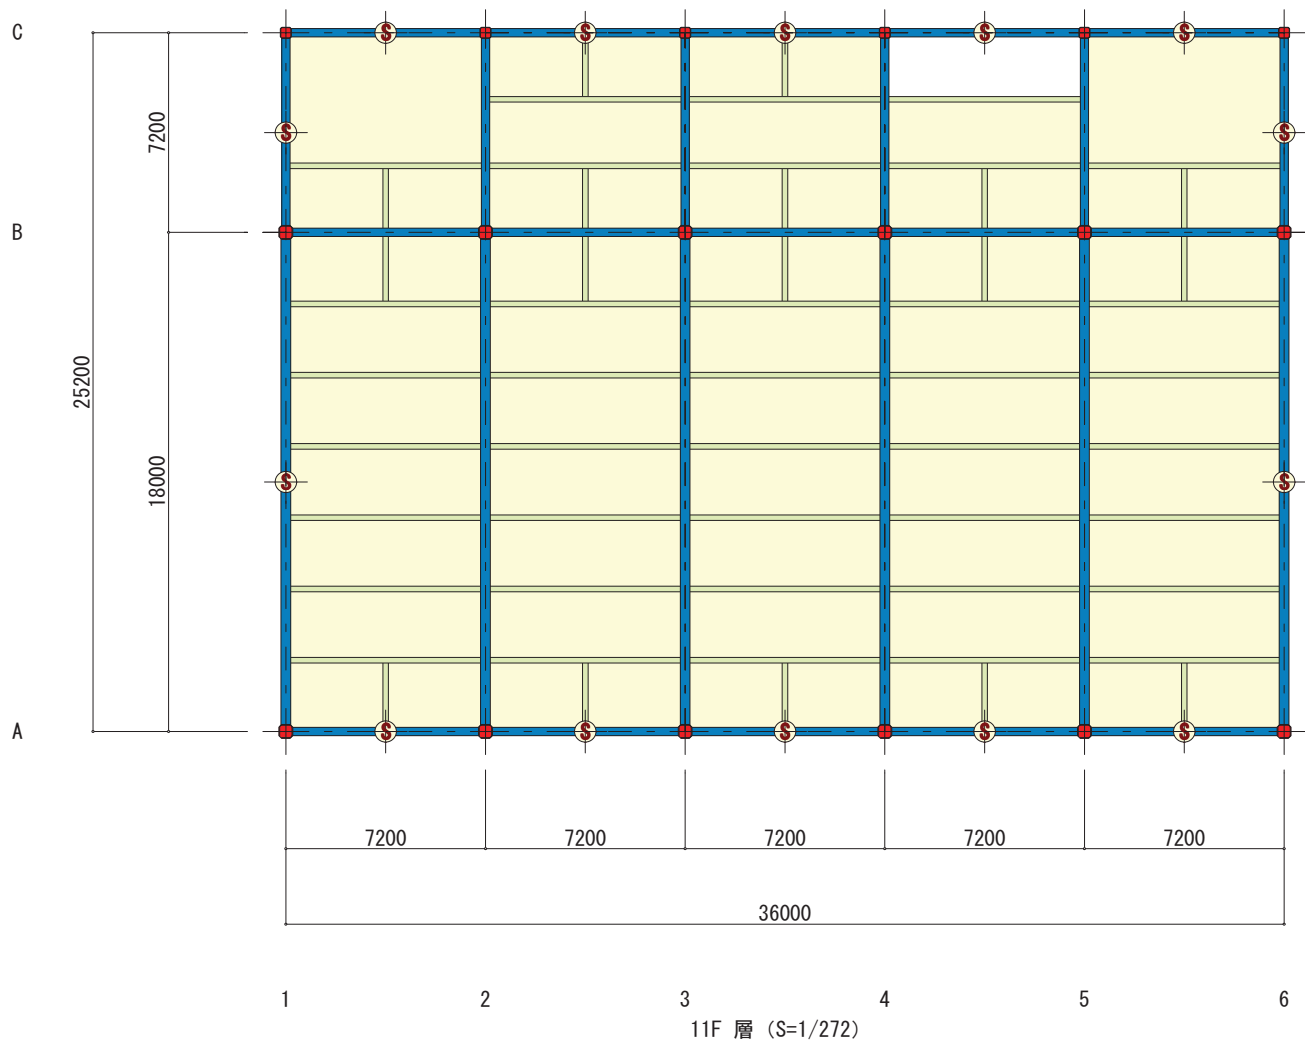


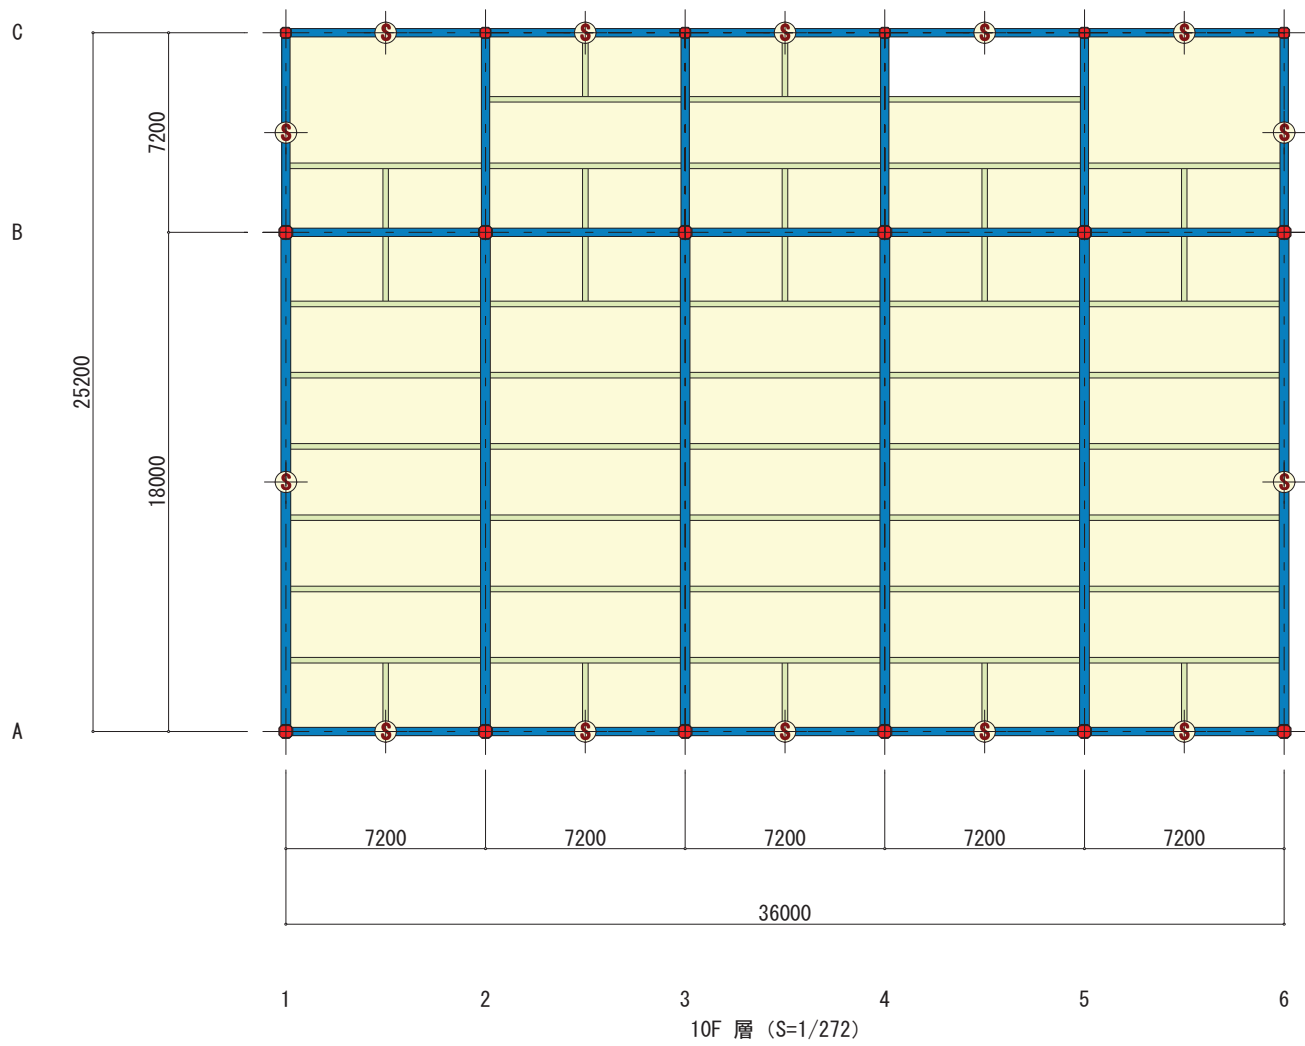


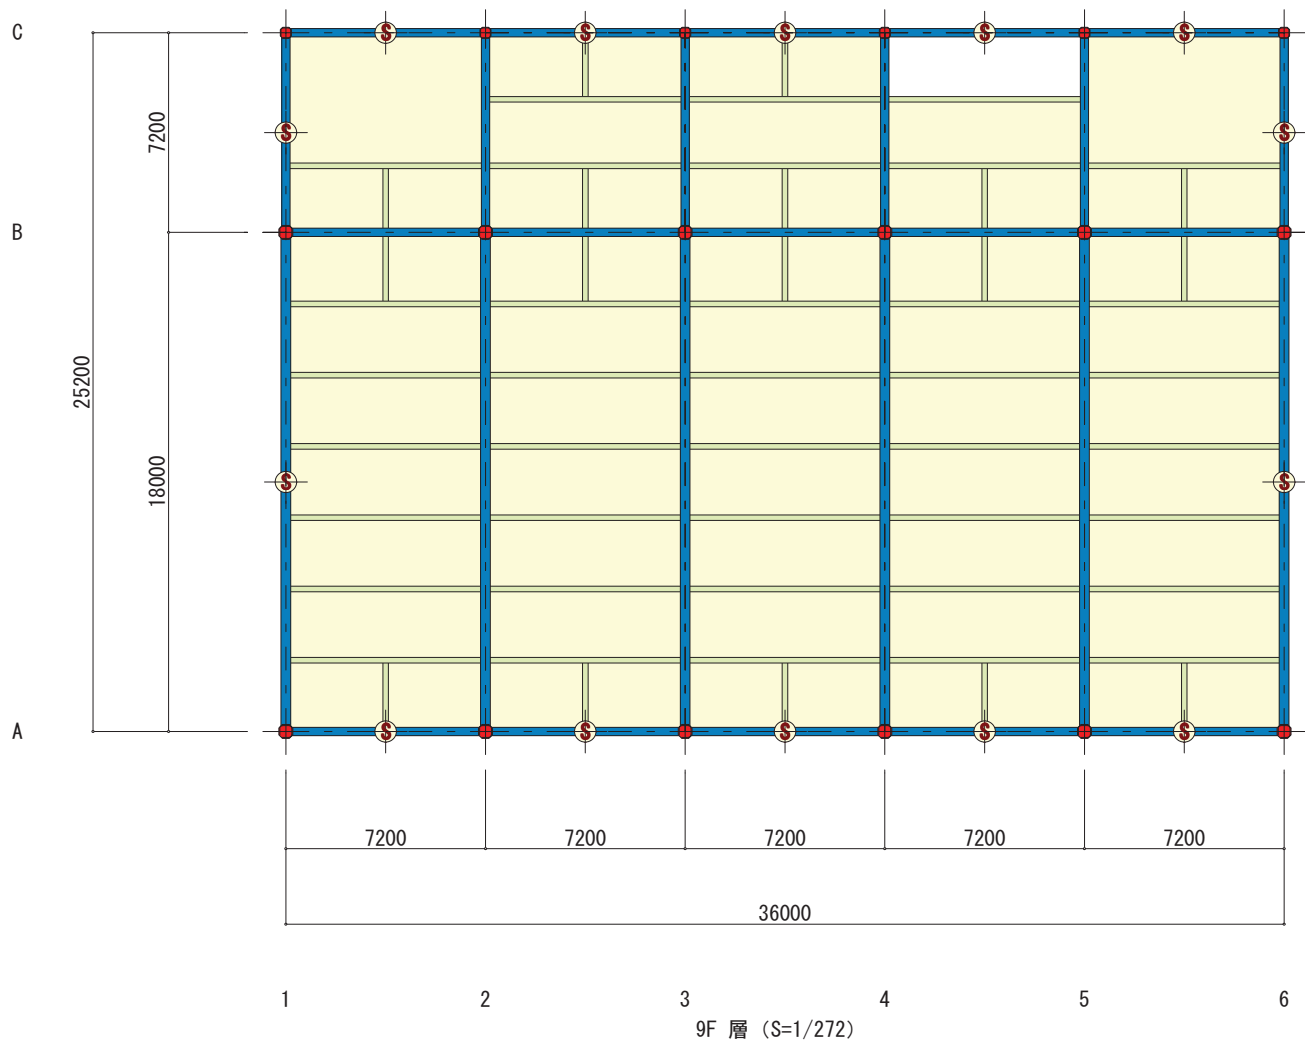


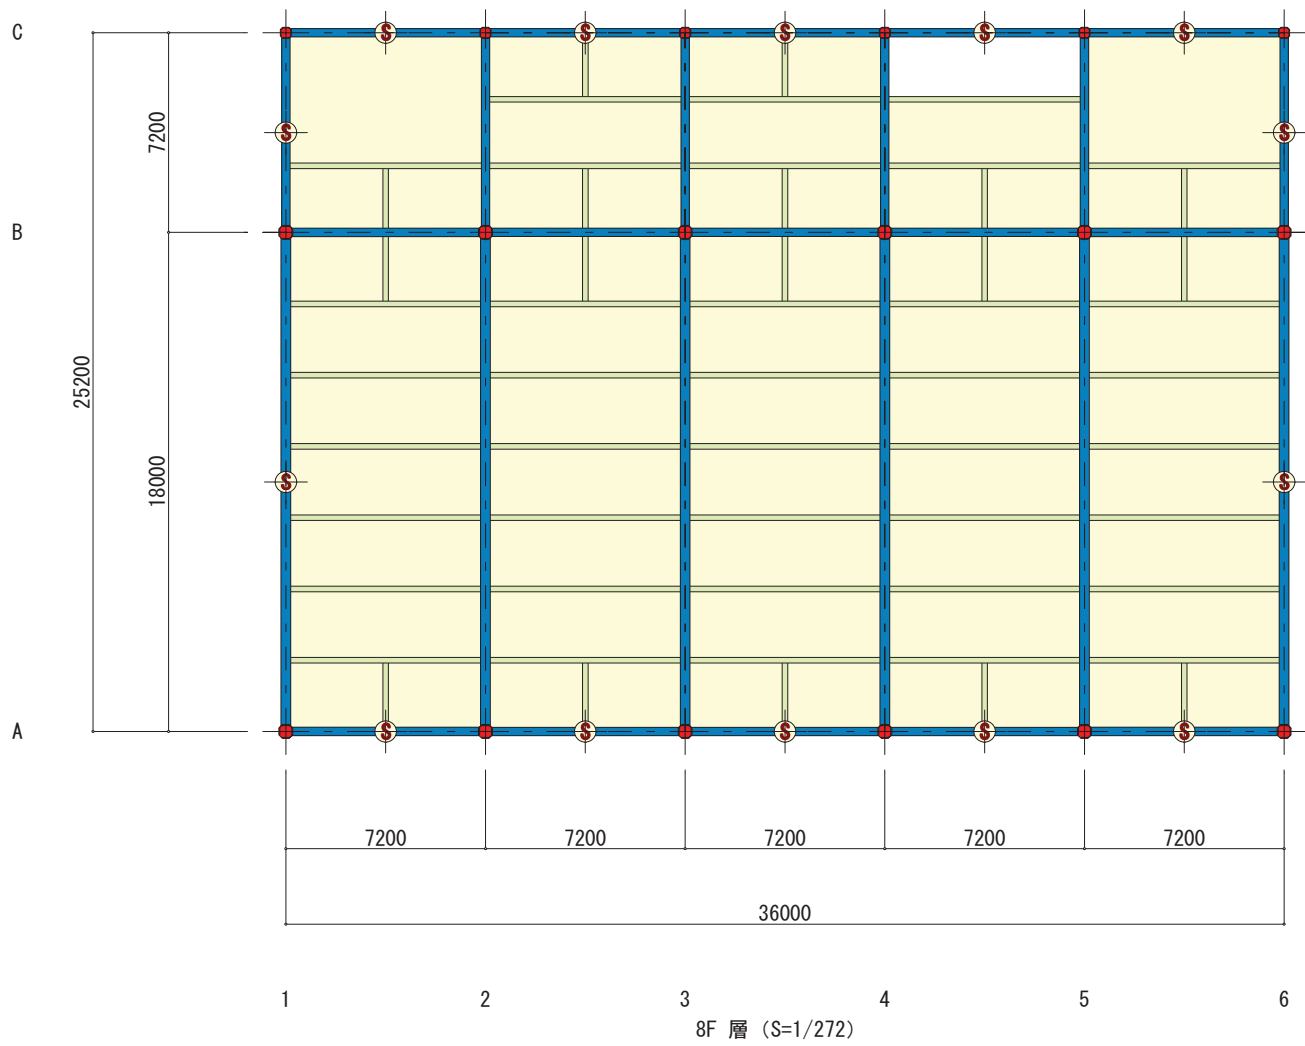


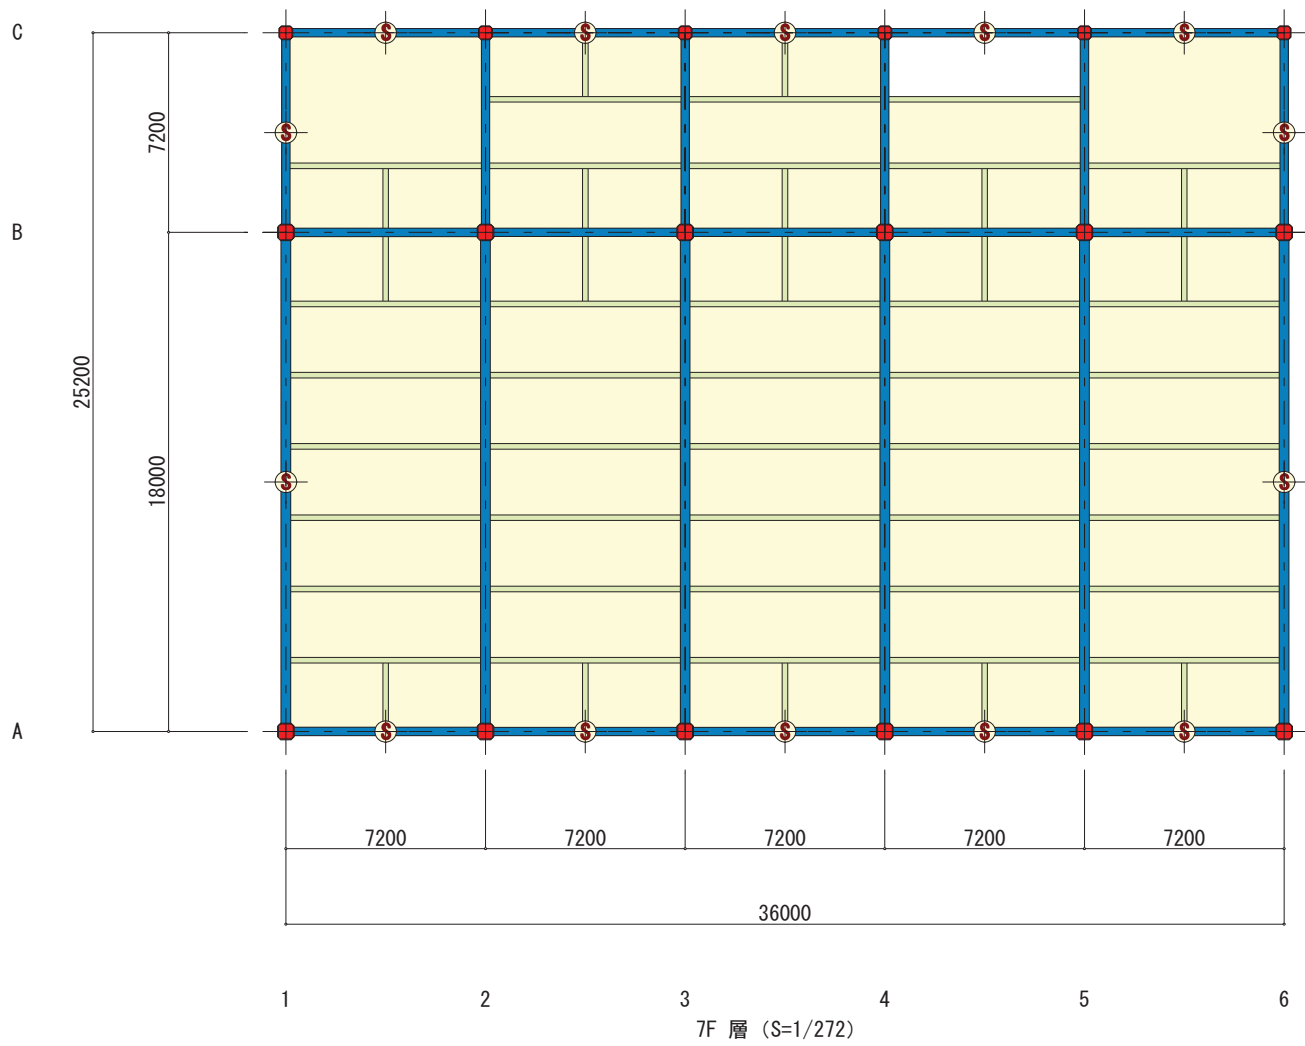


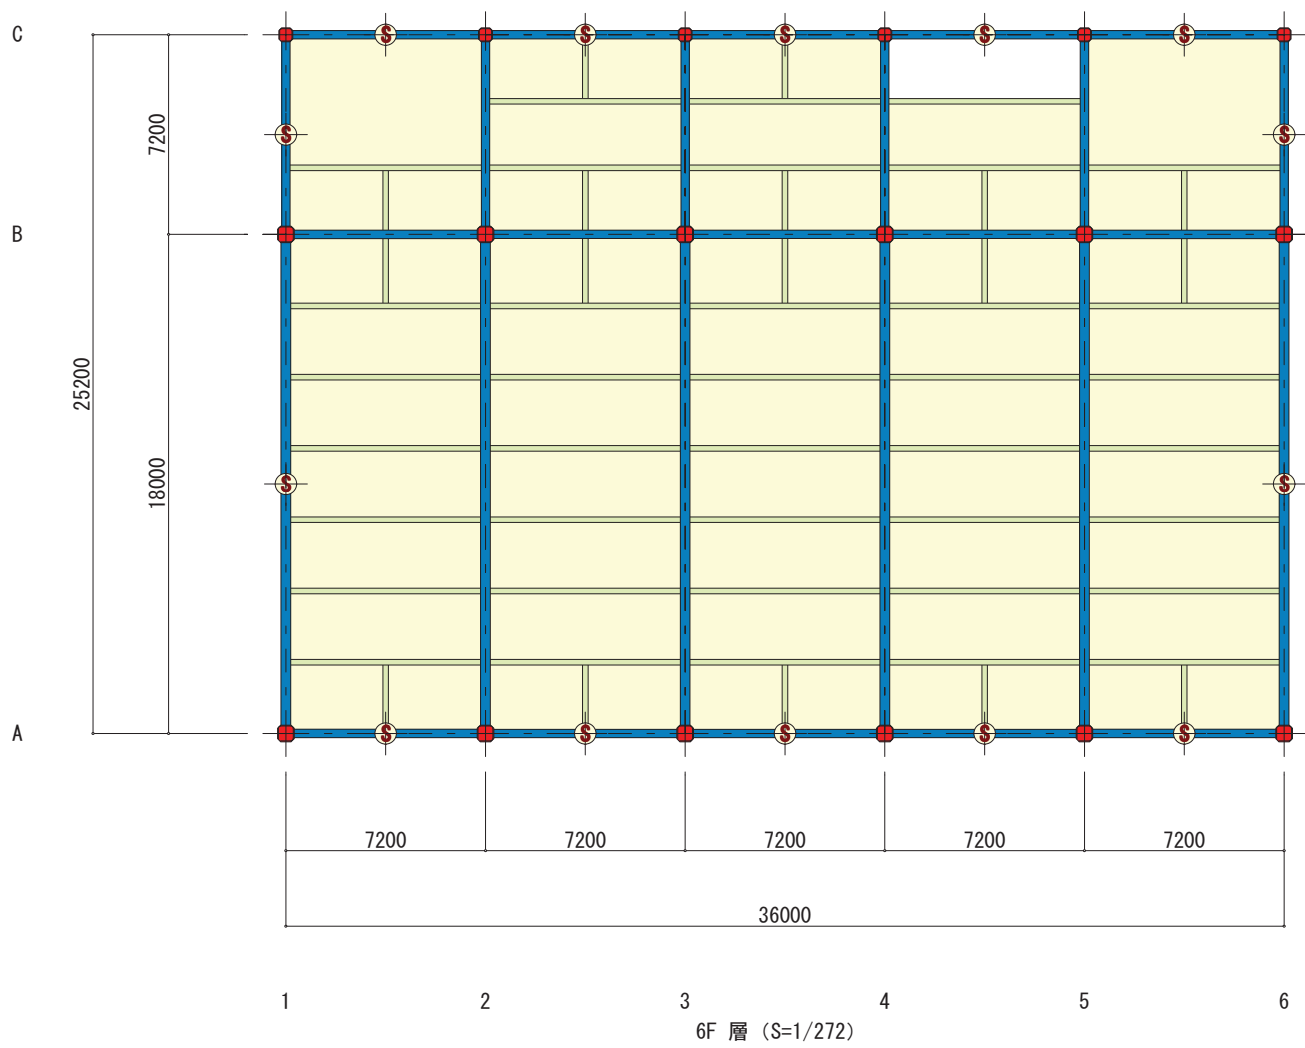


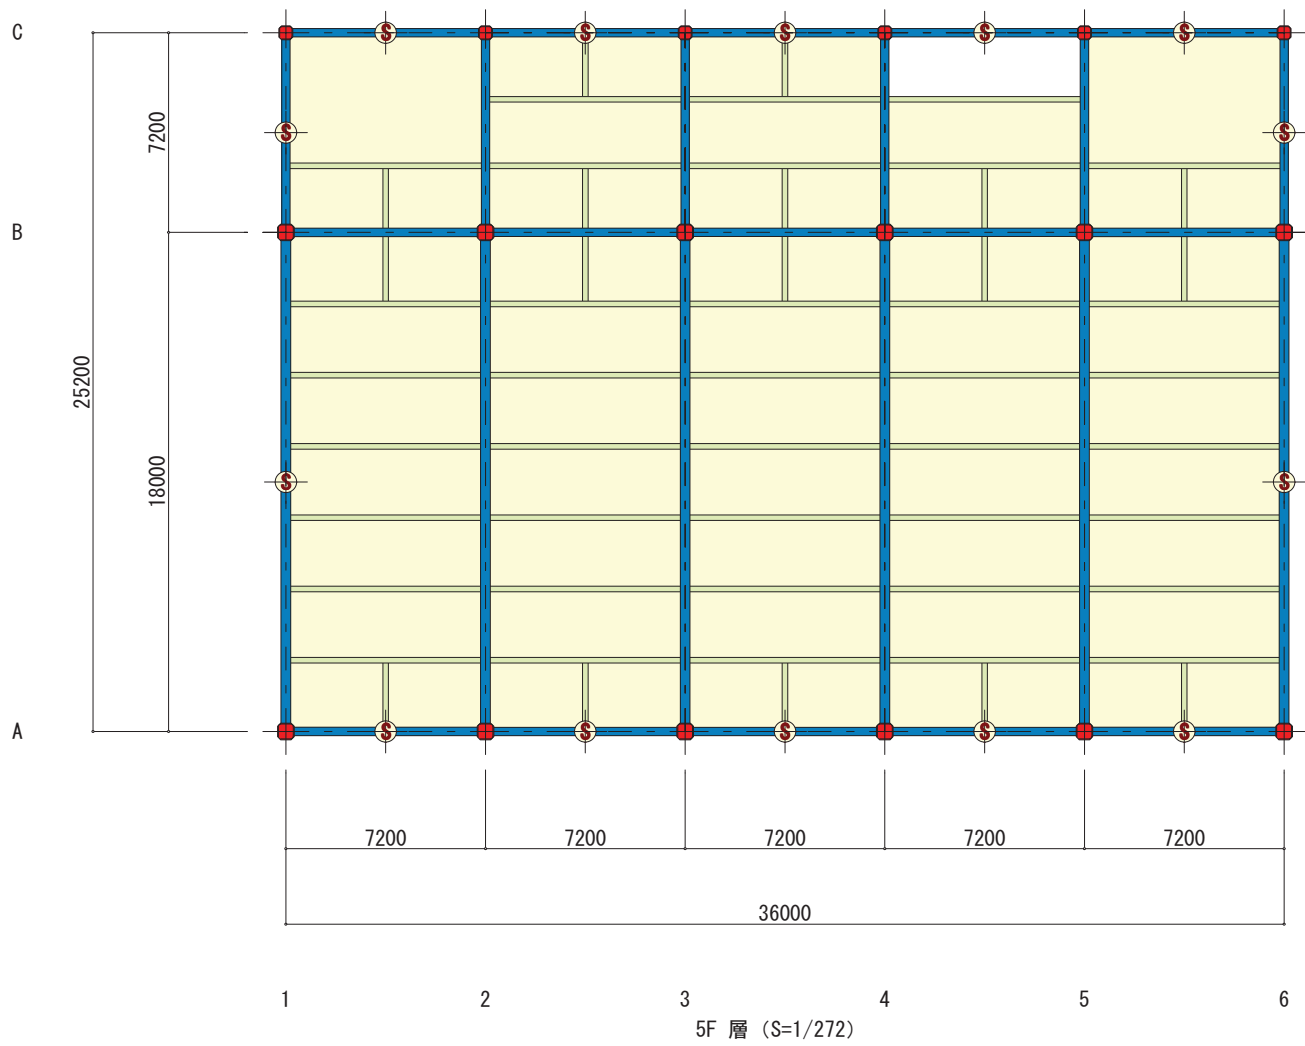

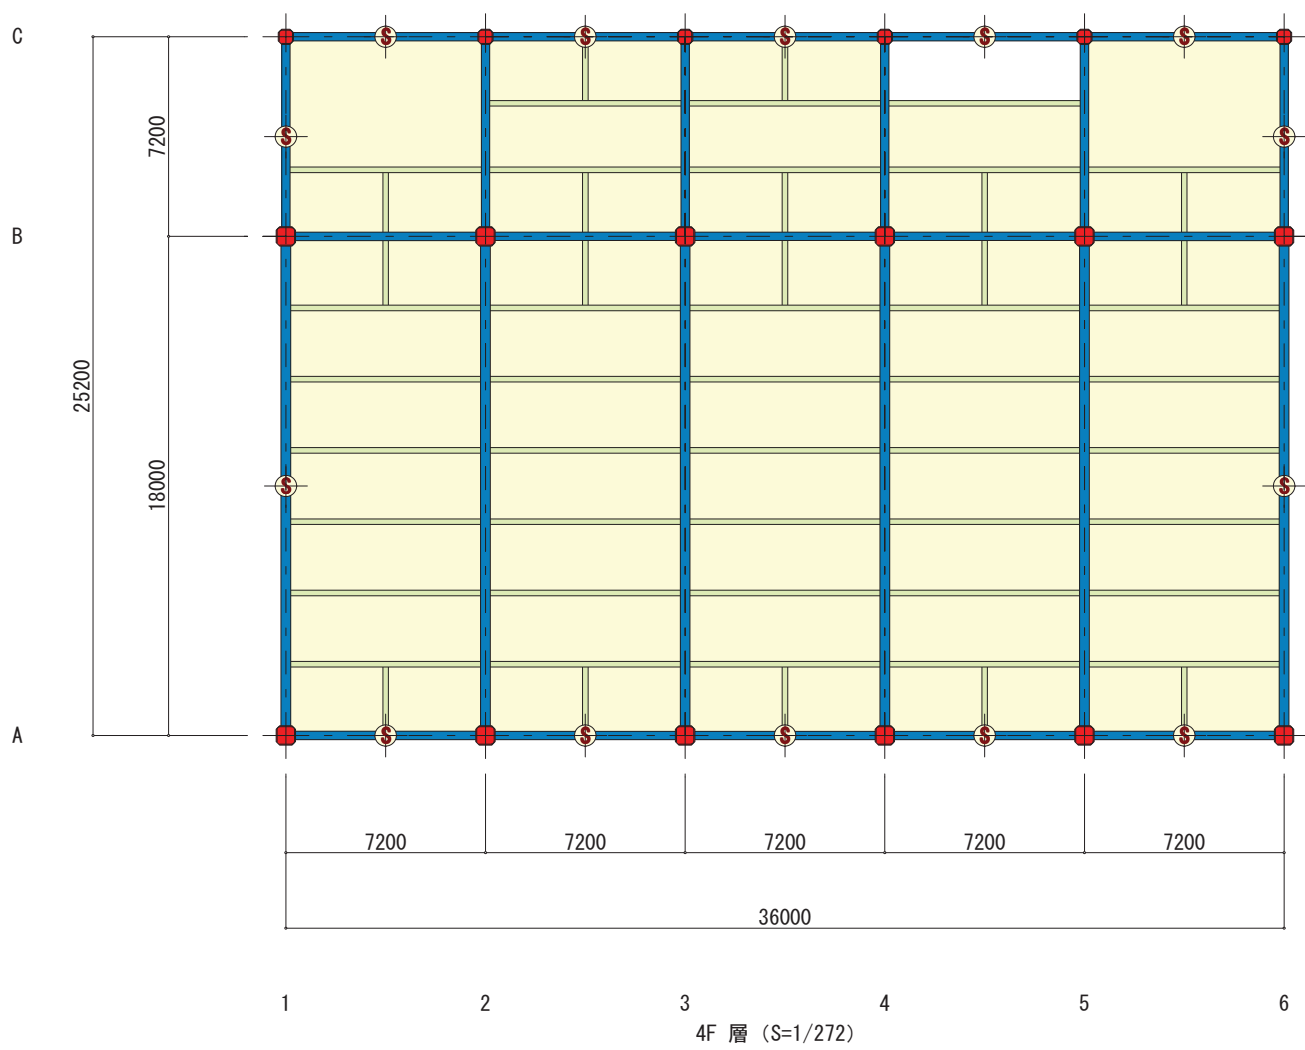

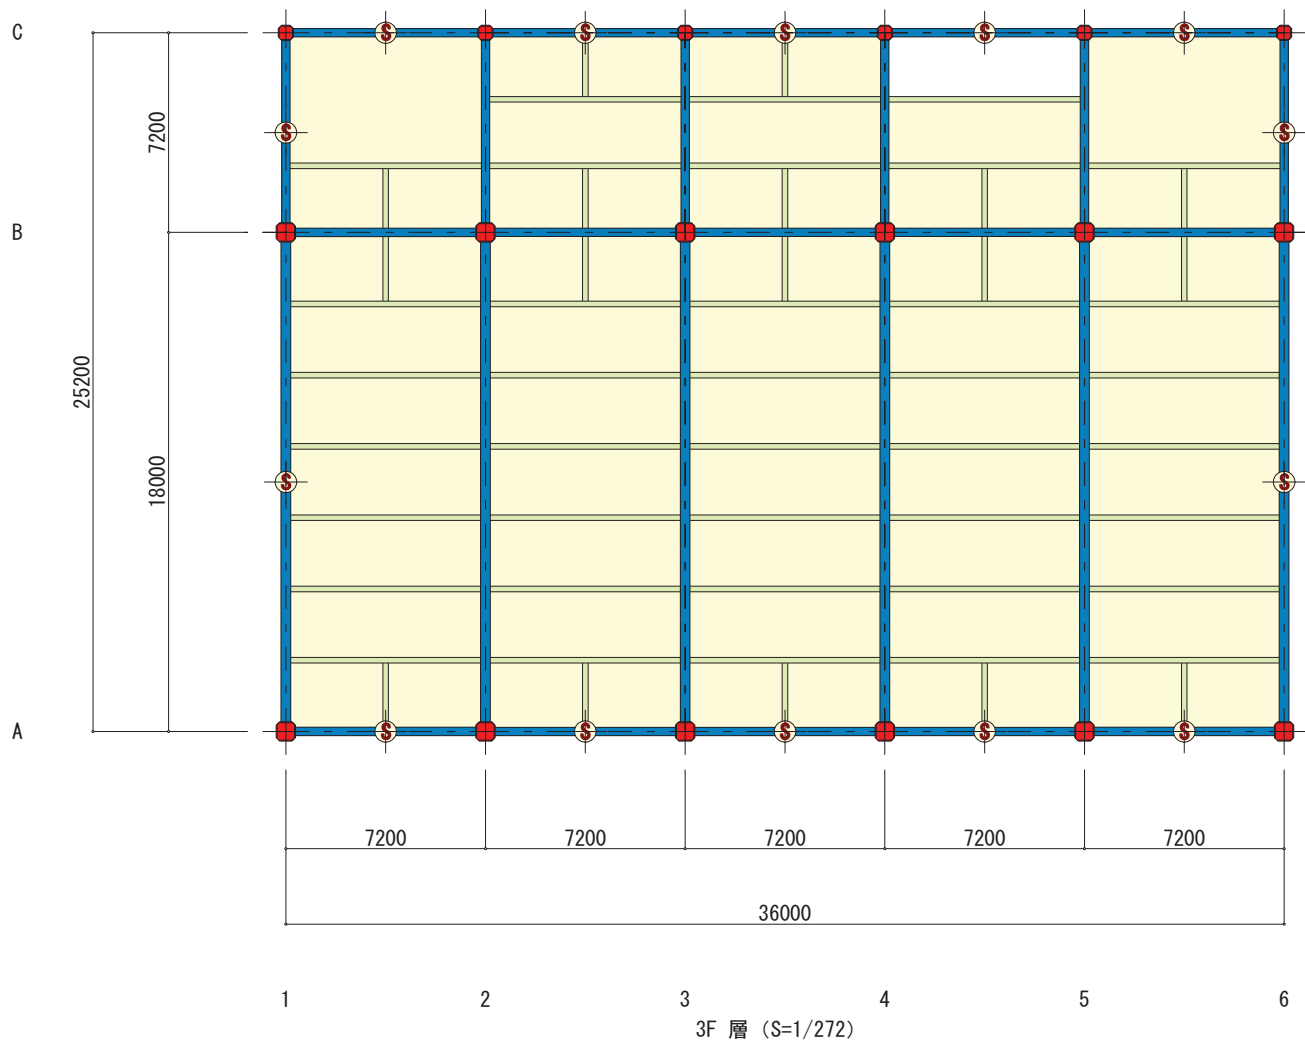

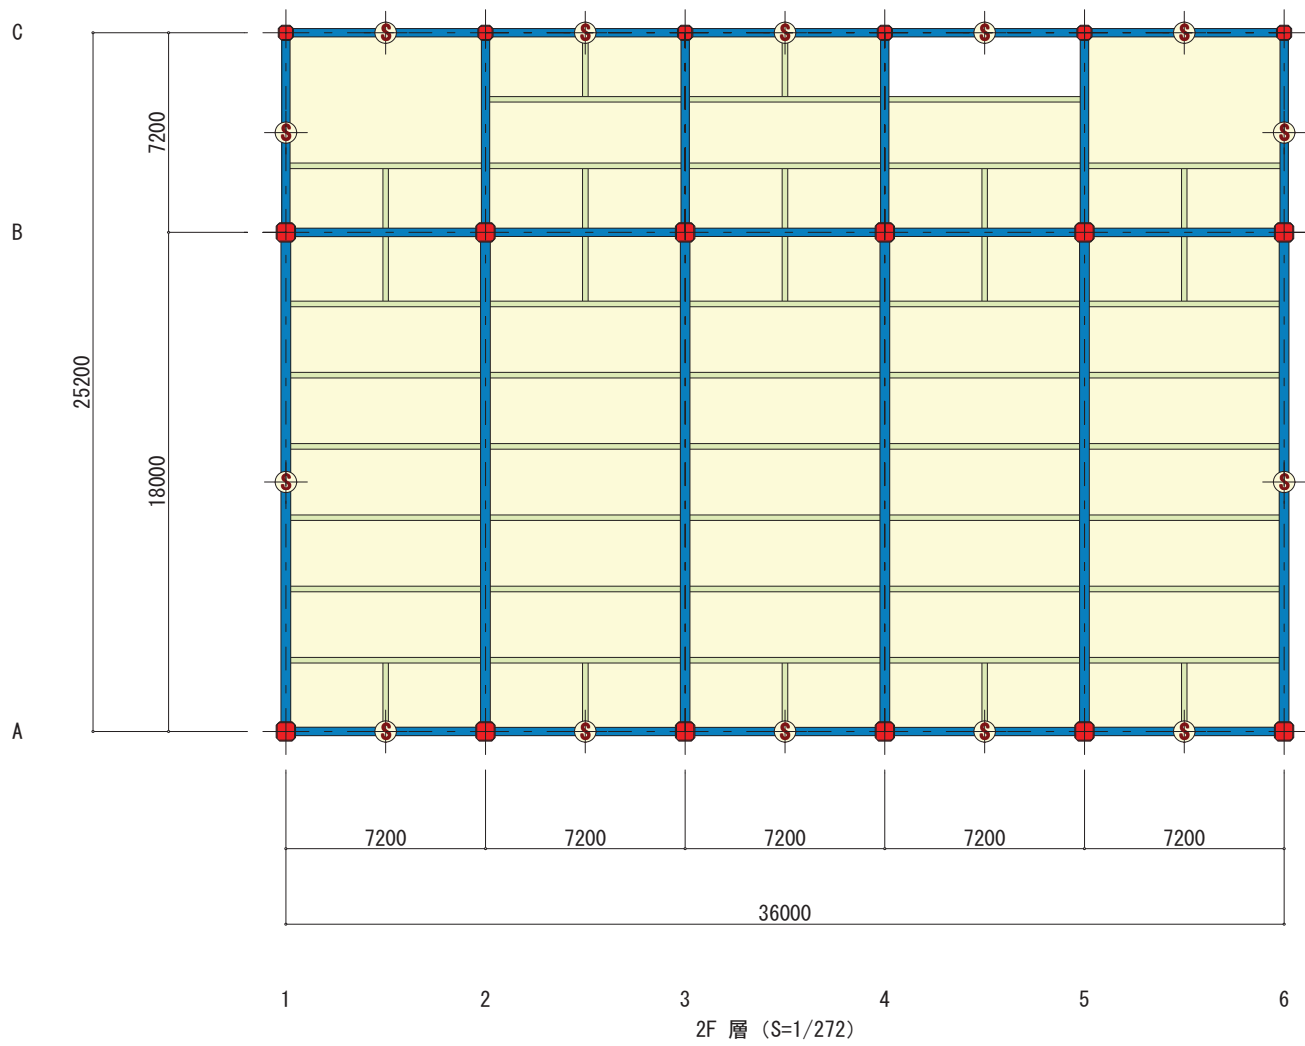

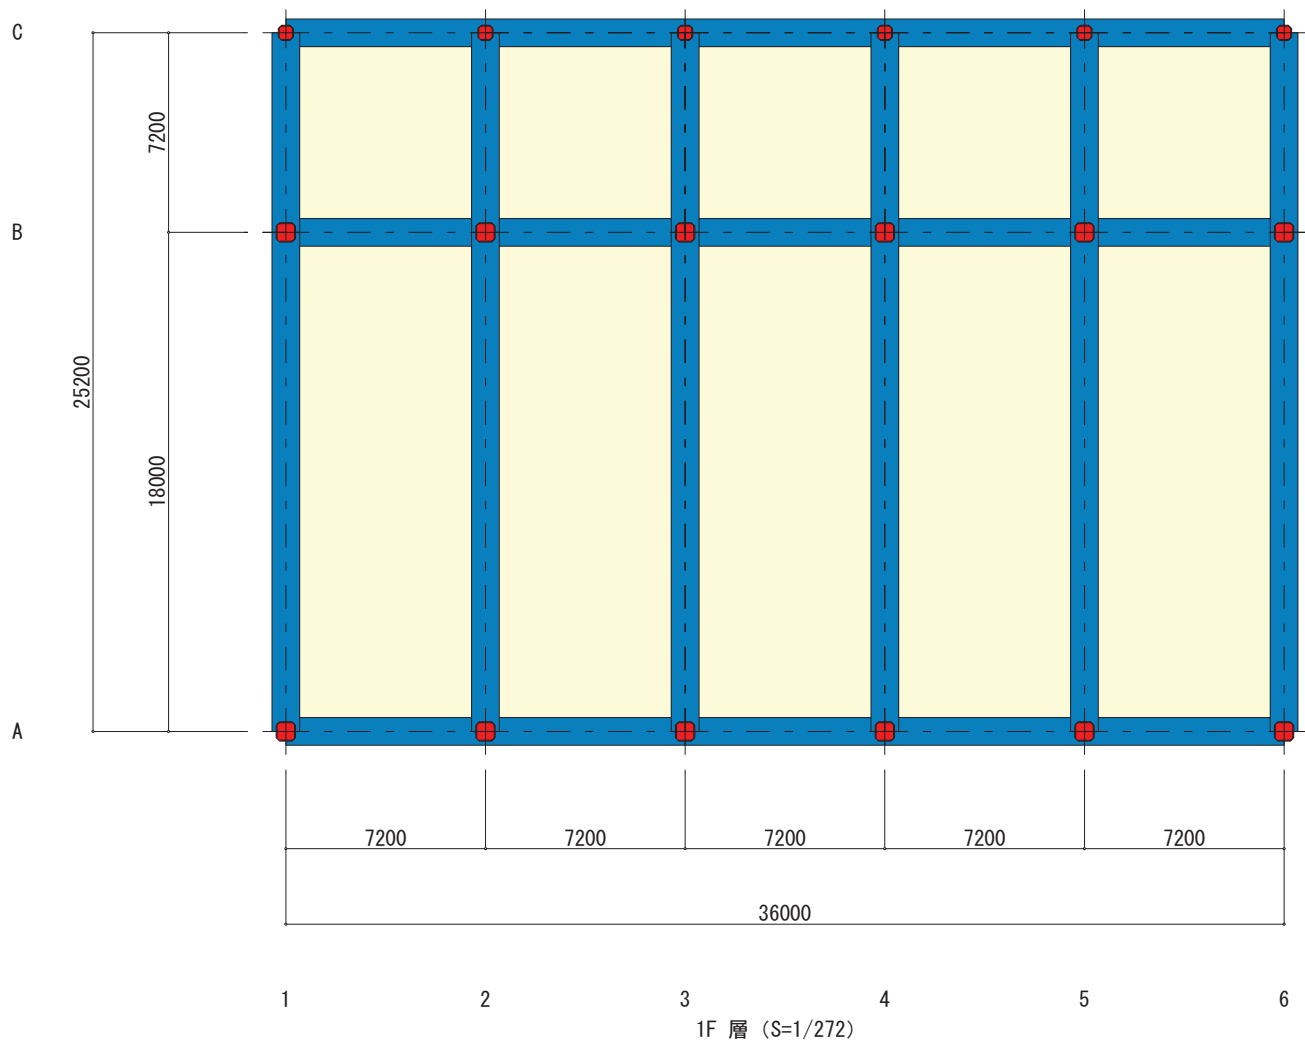

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m²)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
14F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	18.00	0.00	9.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
14F	1	B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	18.00	7.20	9.00	
	5	B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
13F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
12F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
9F	B	2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
4F	A	2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4 モデル化


I-4.1 モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算 (耐震壁は壁エレメント置換します)	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
RC、SRC造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(または $t < h/30$)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	


S造はりの完全合成ばりとしての扱い 完全合成ばりとして計算する


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

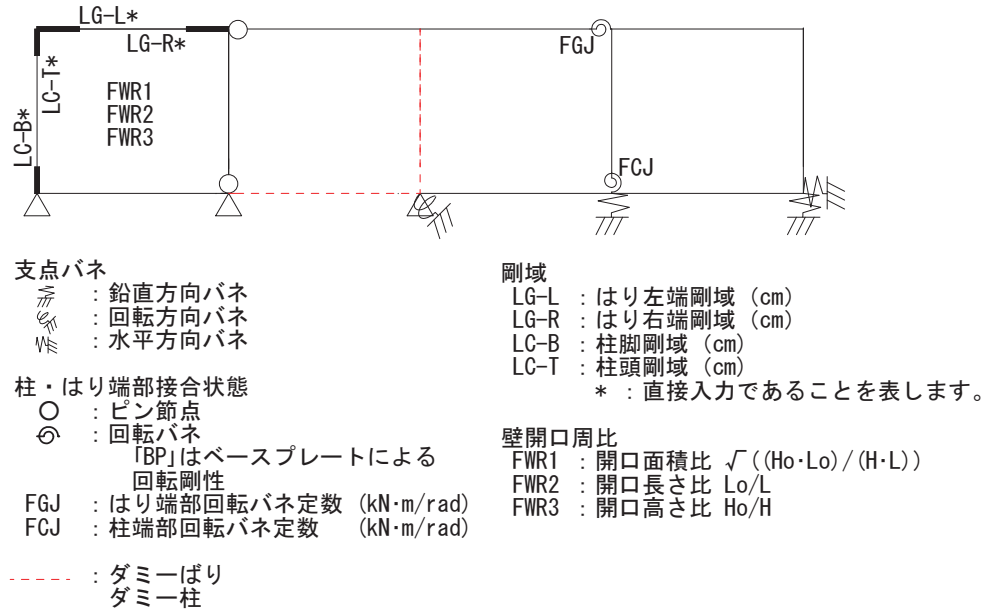


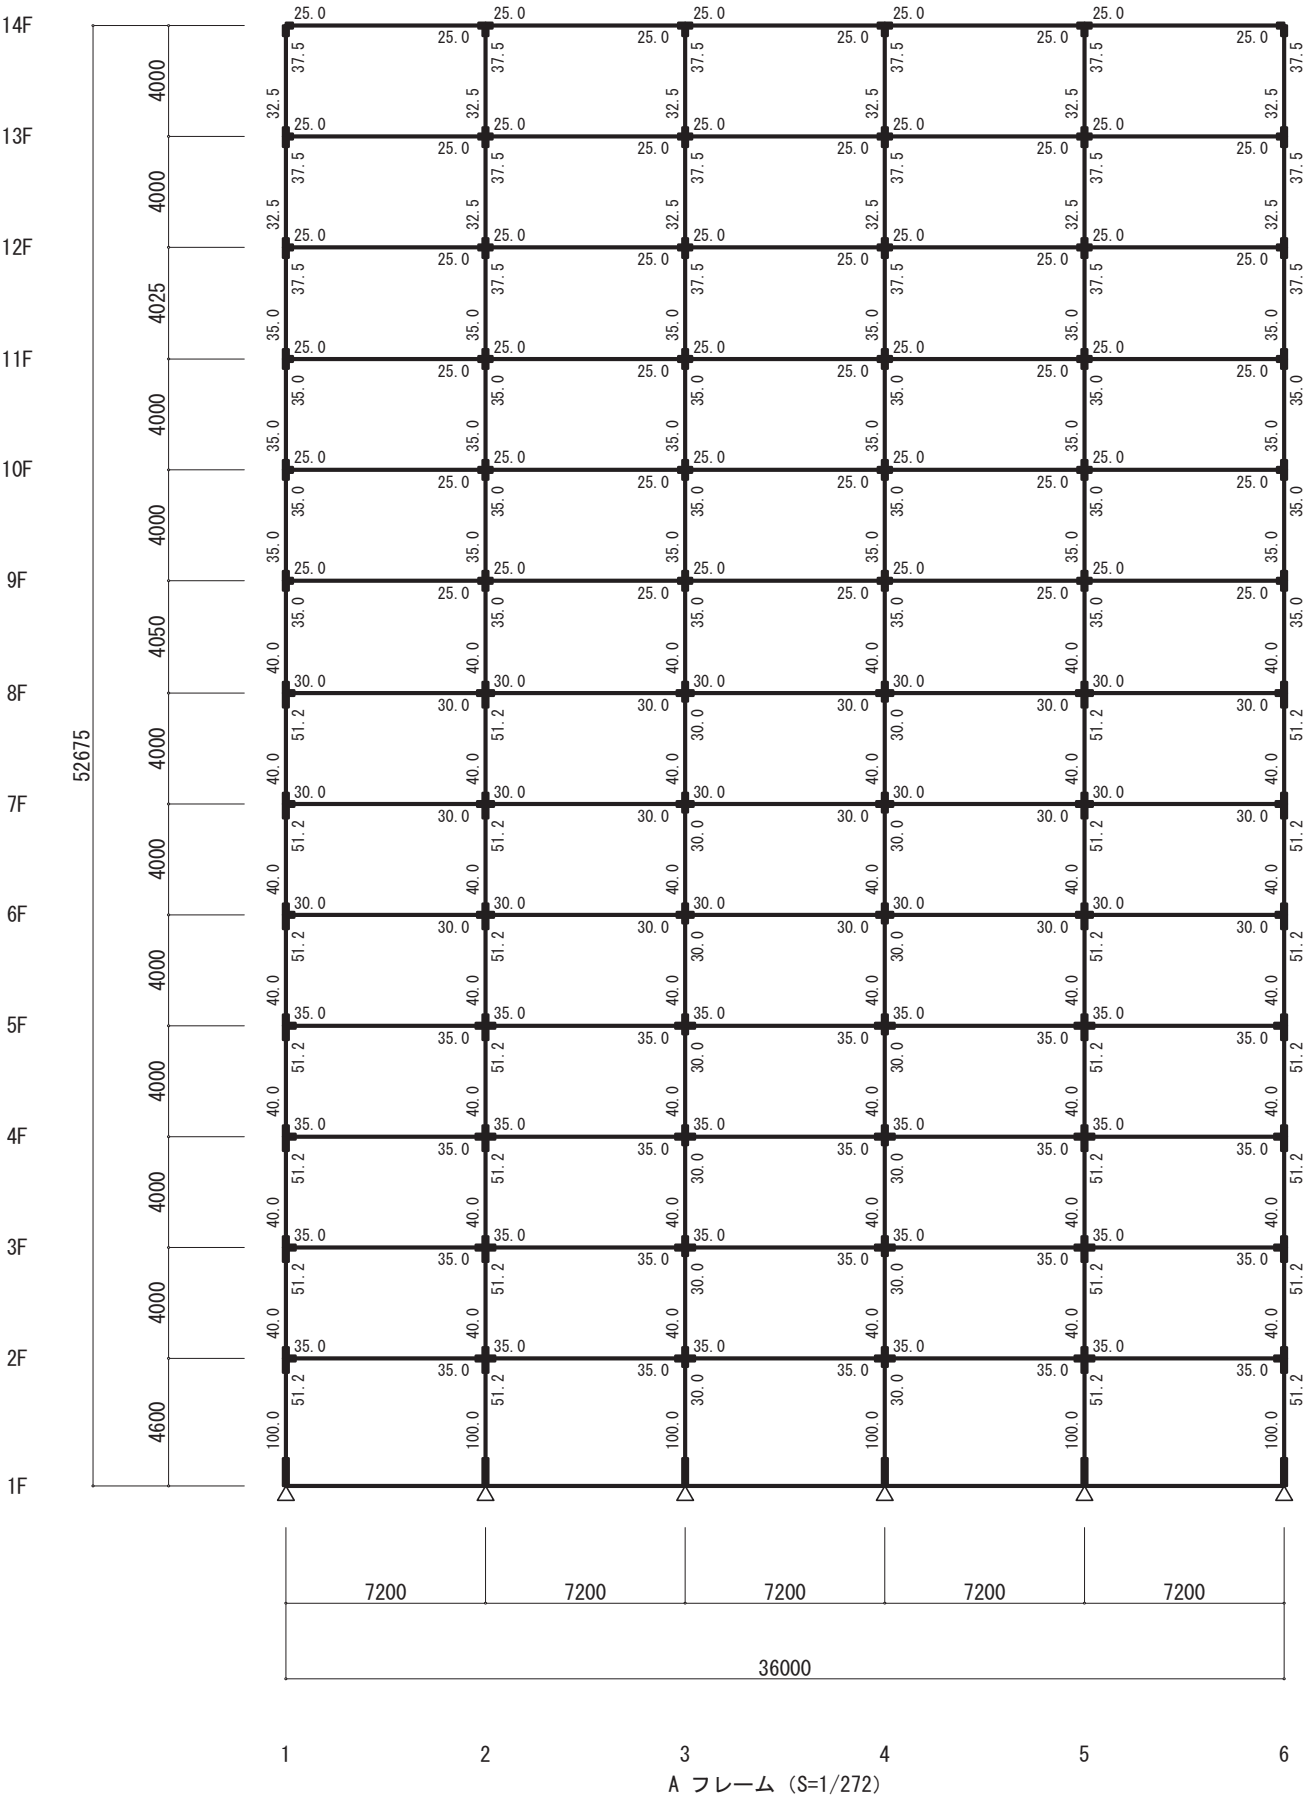


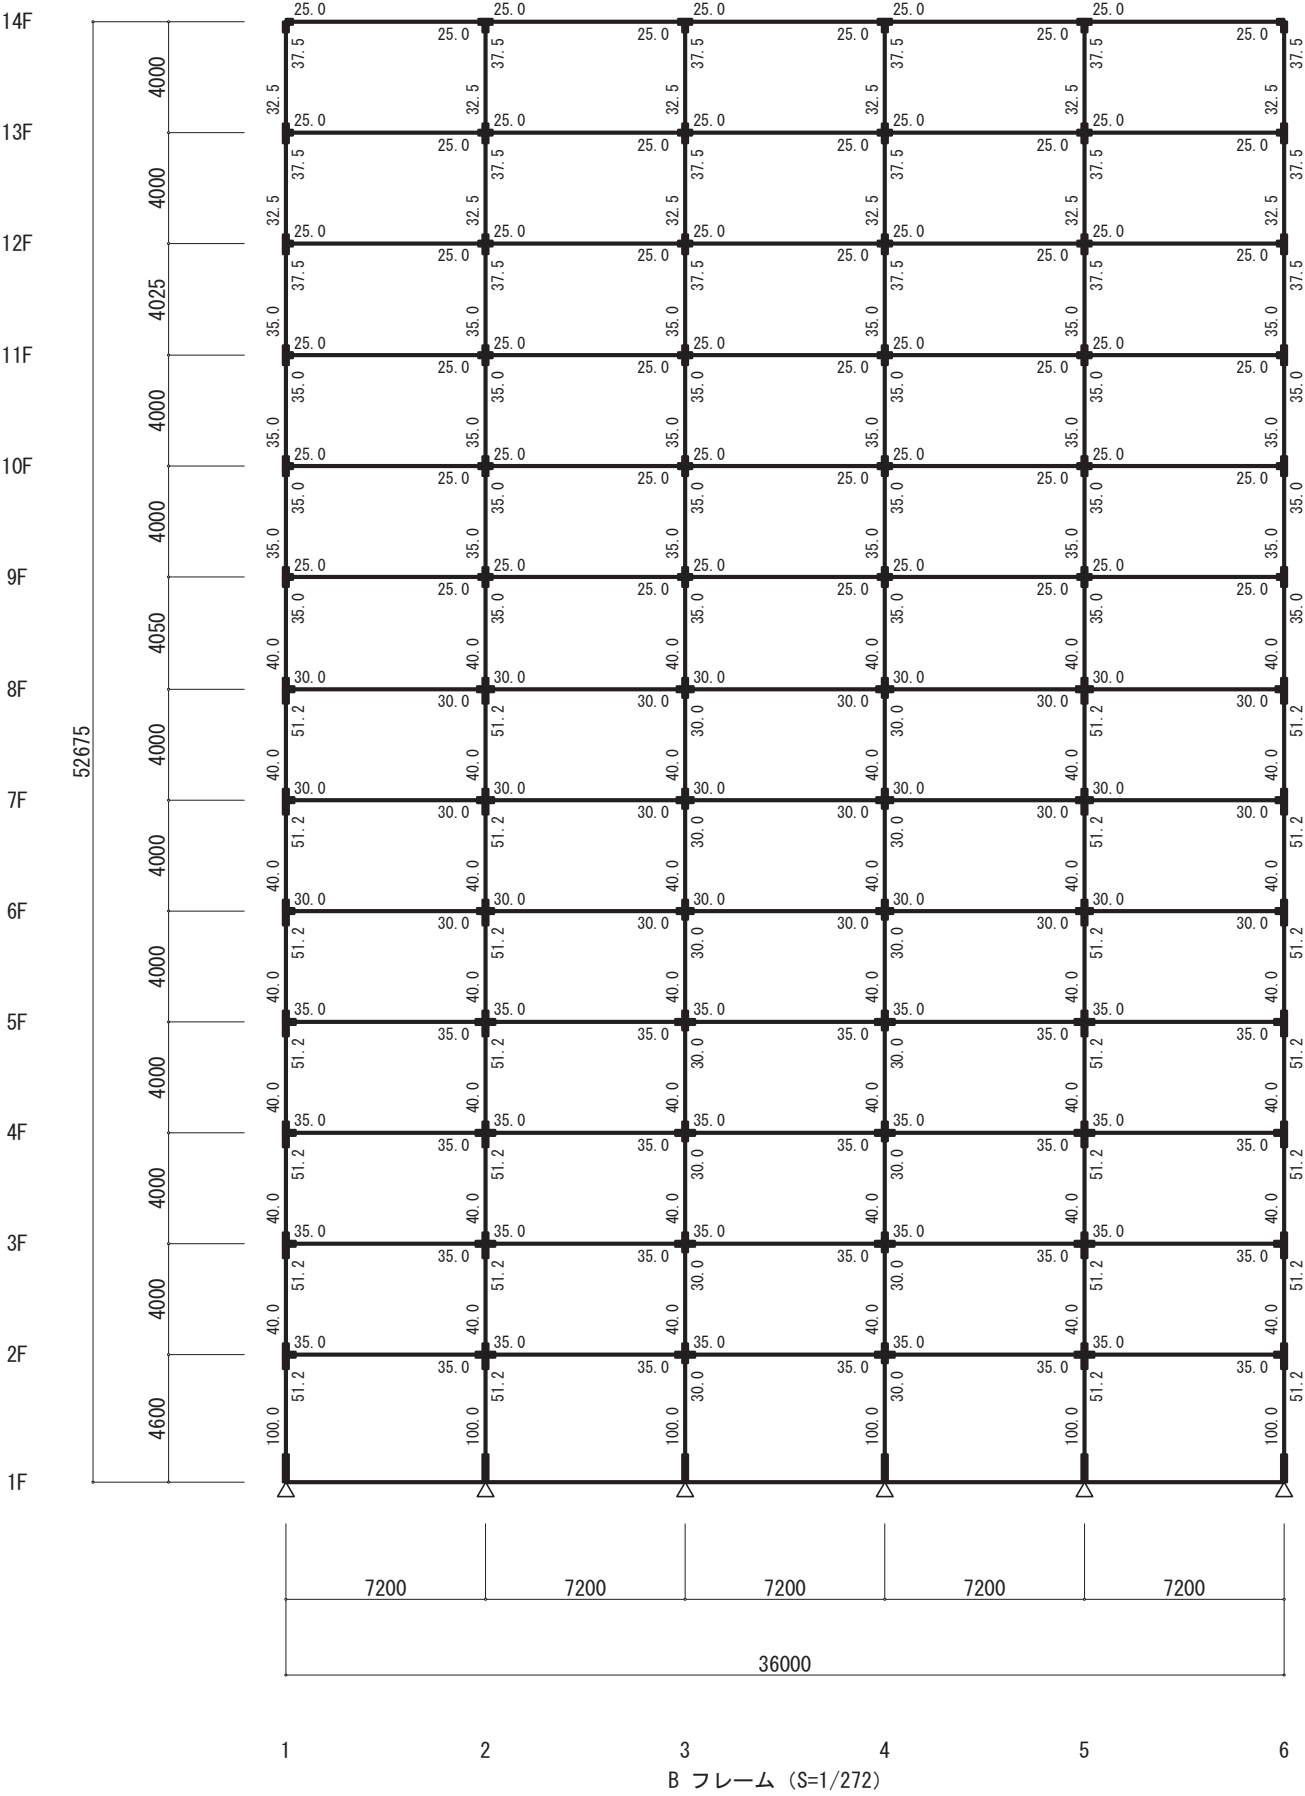


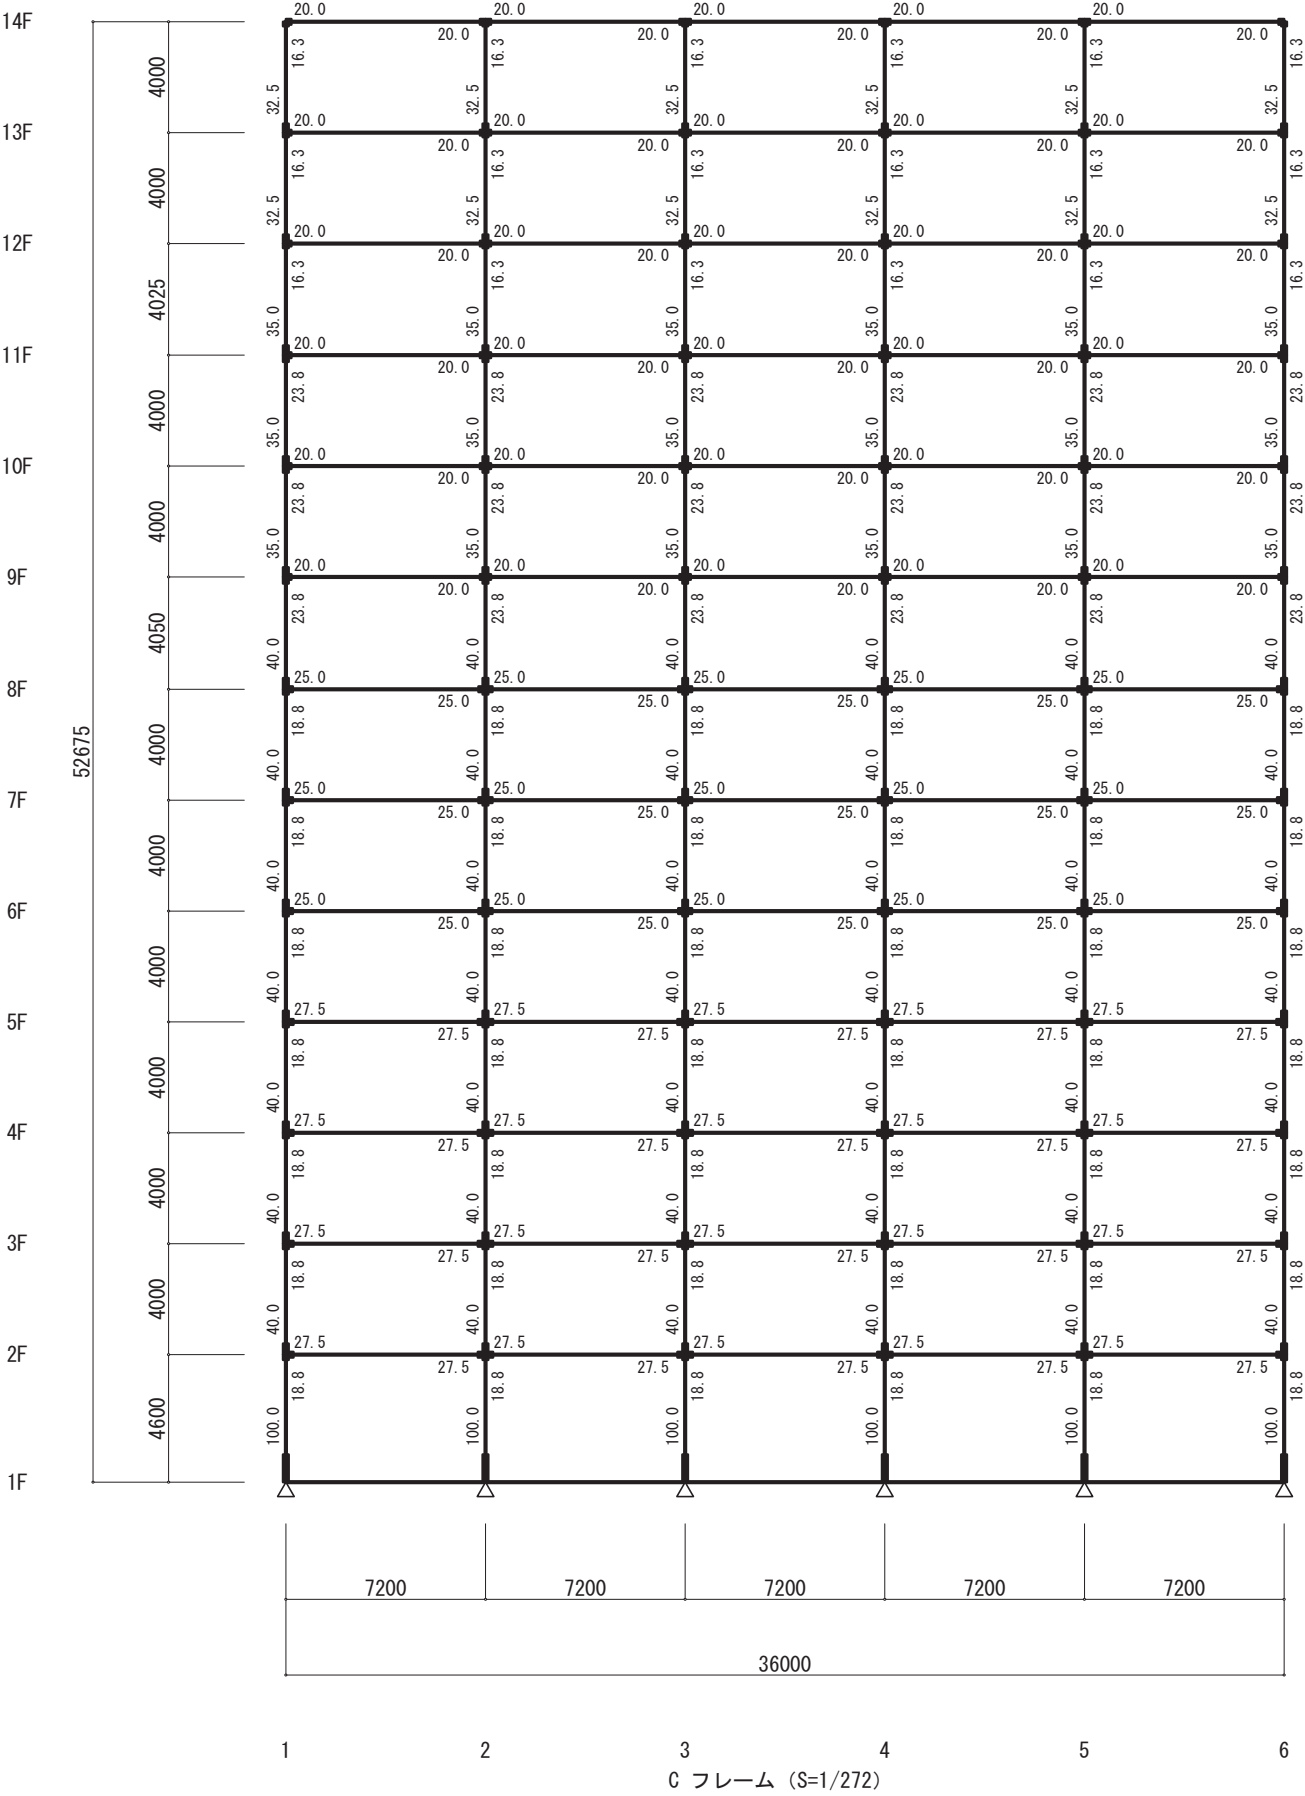


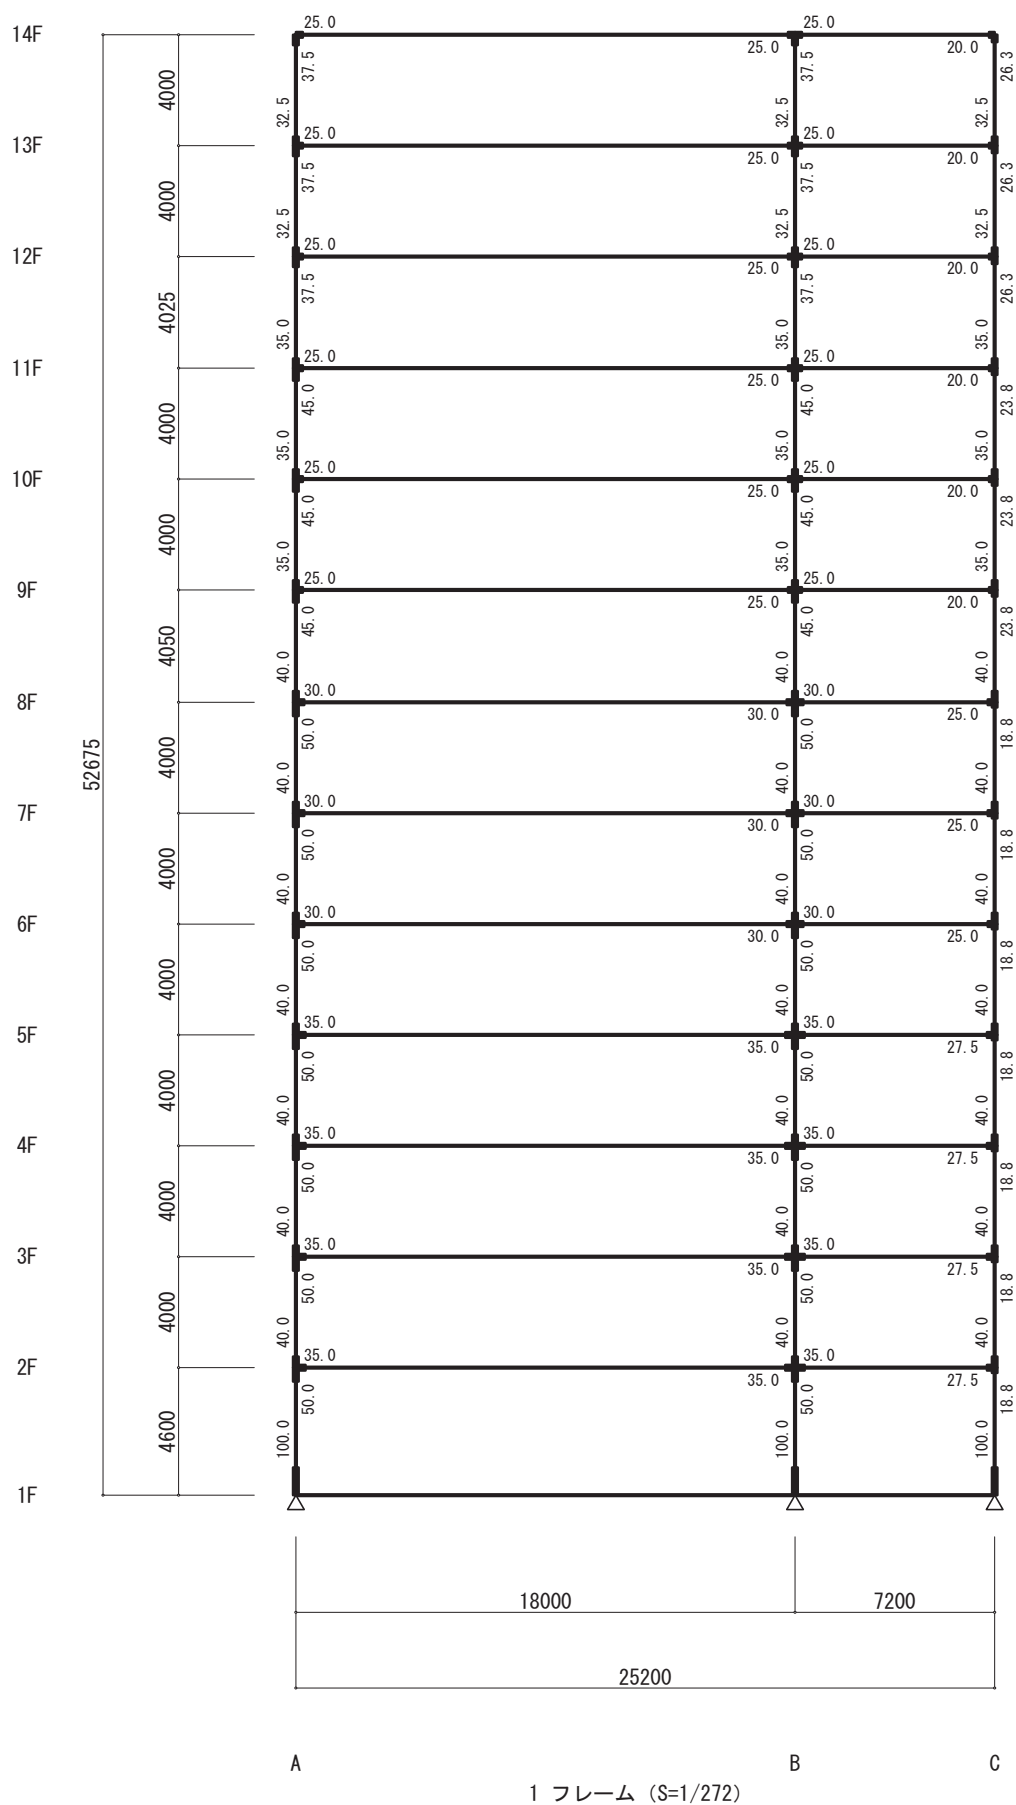


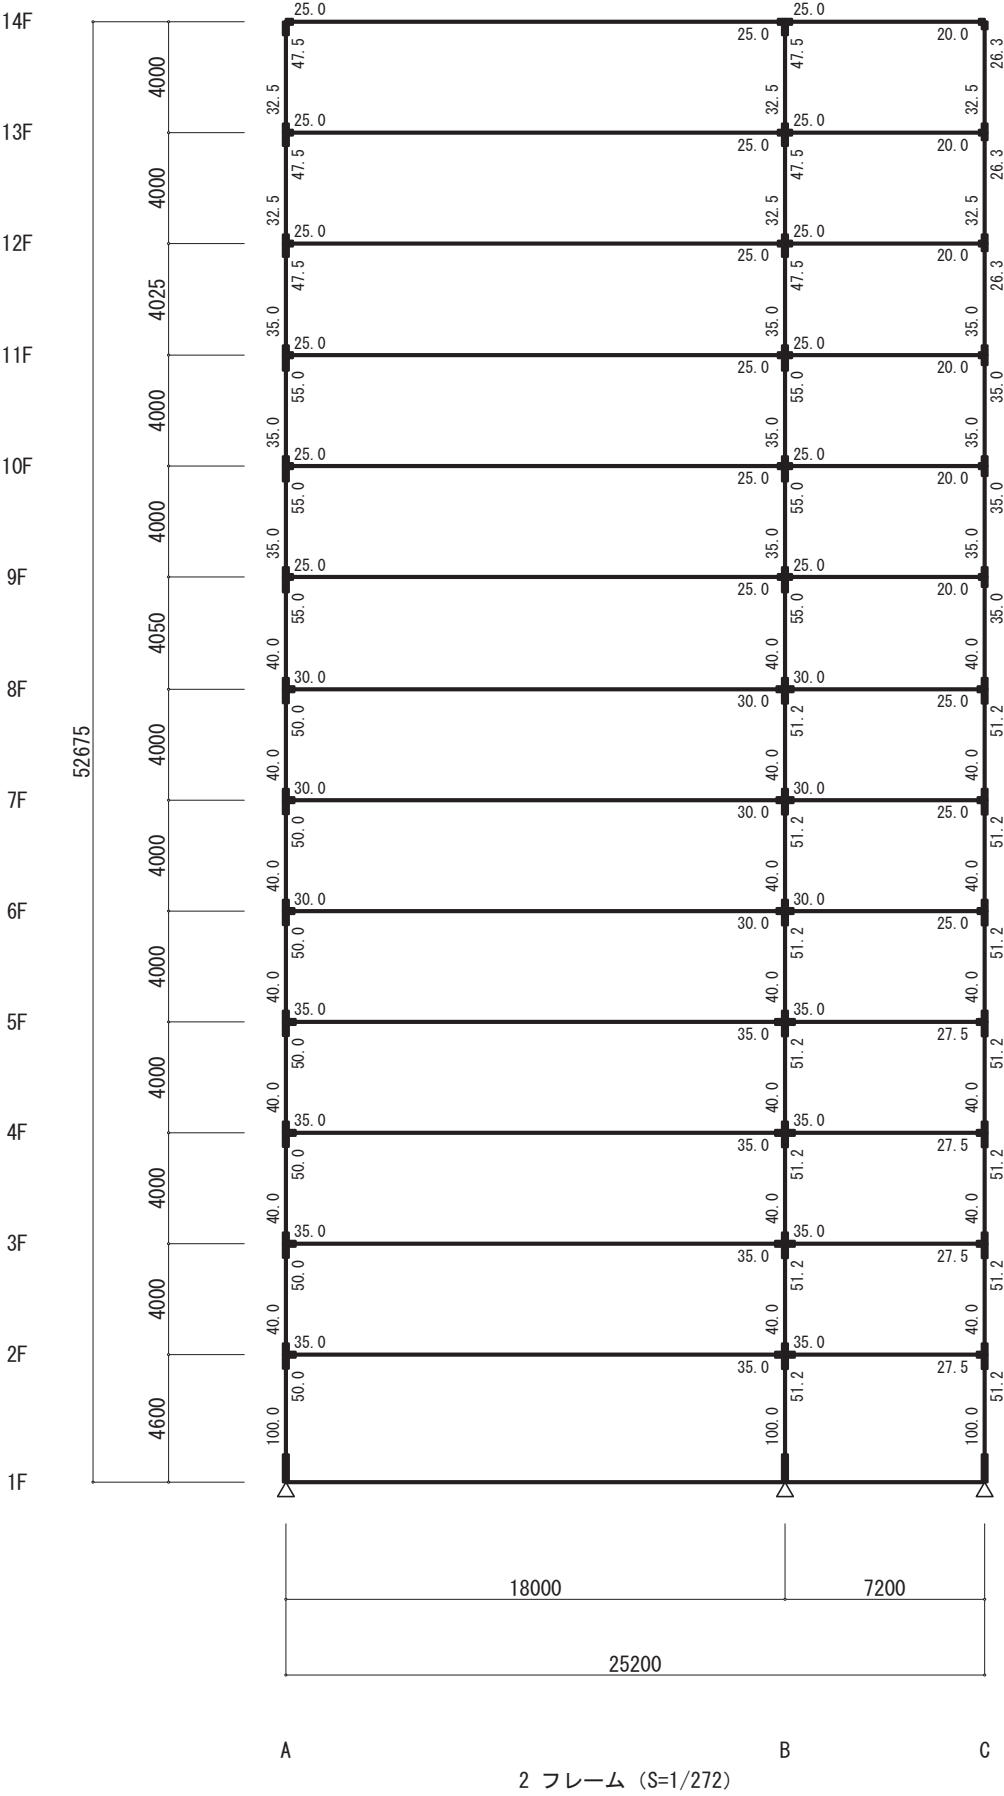

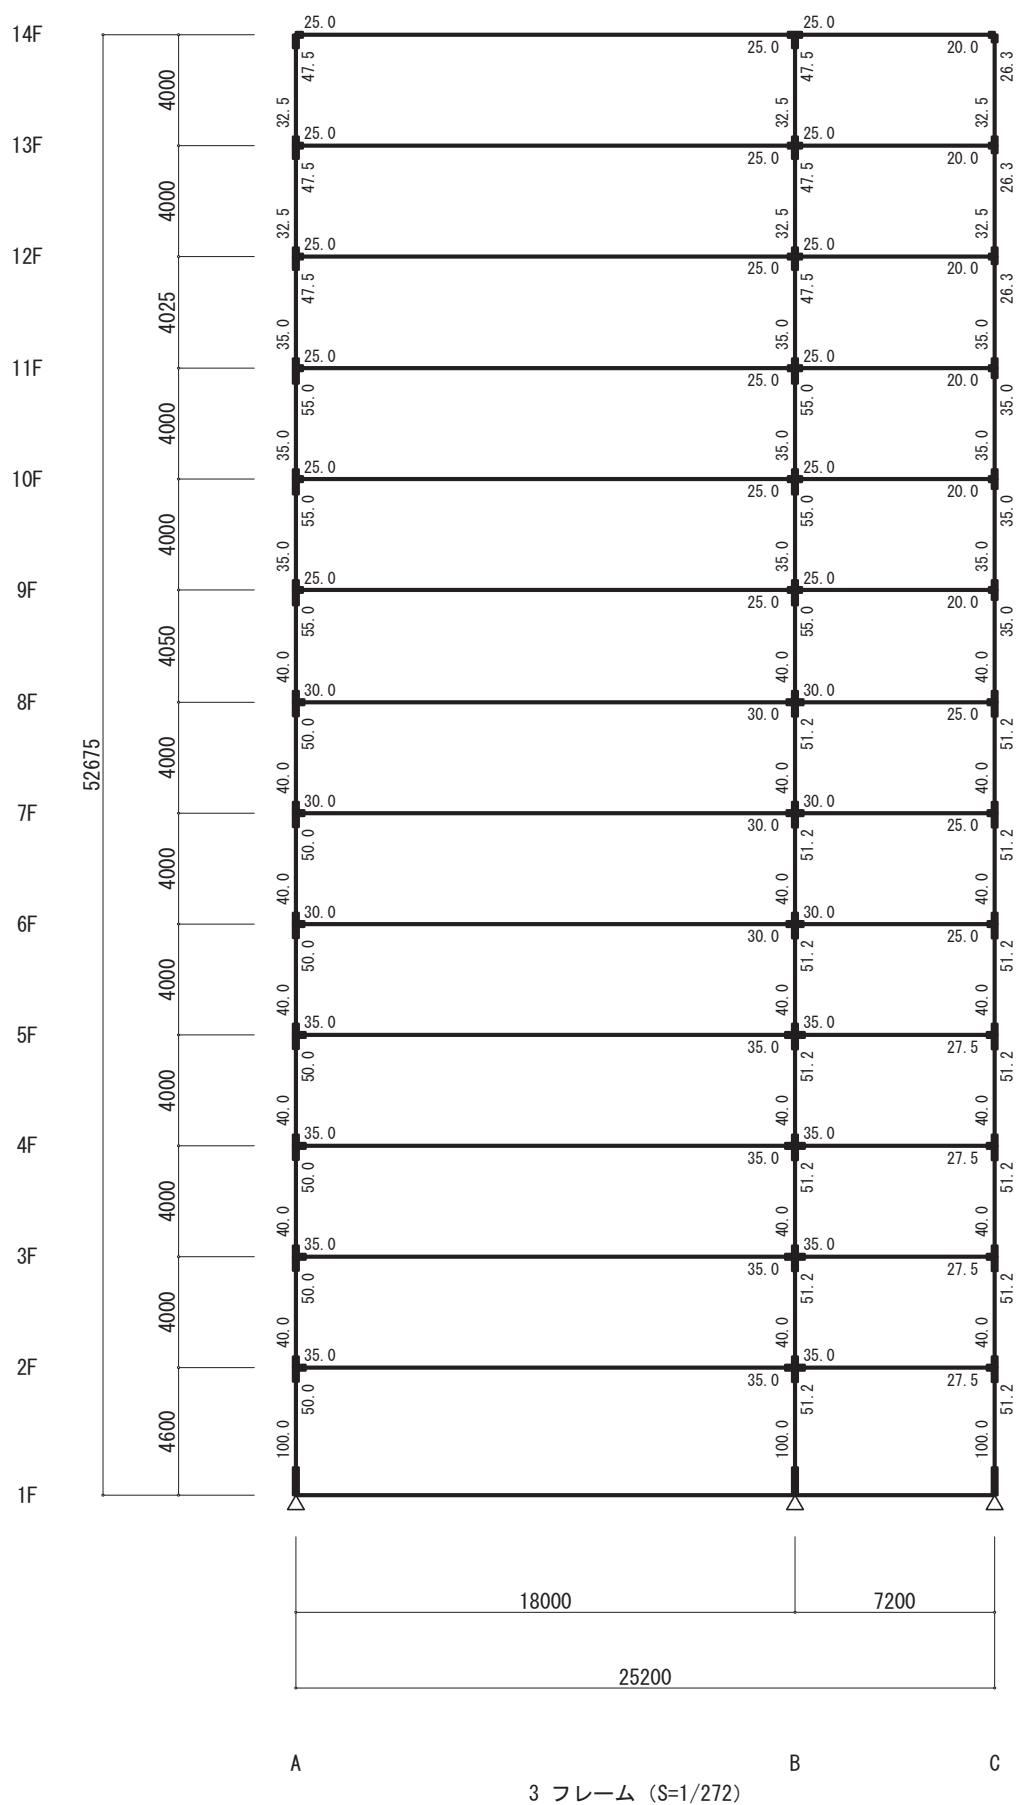


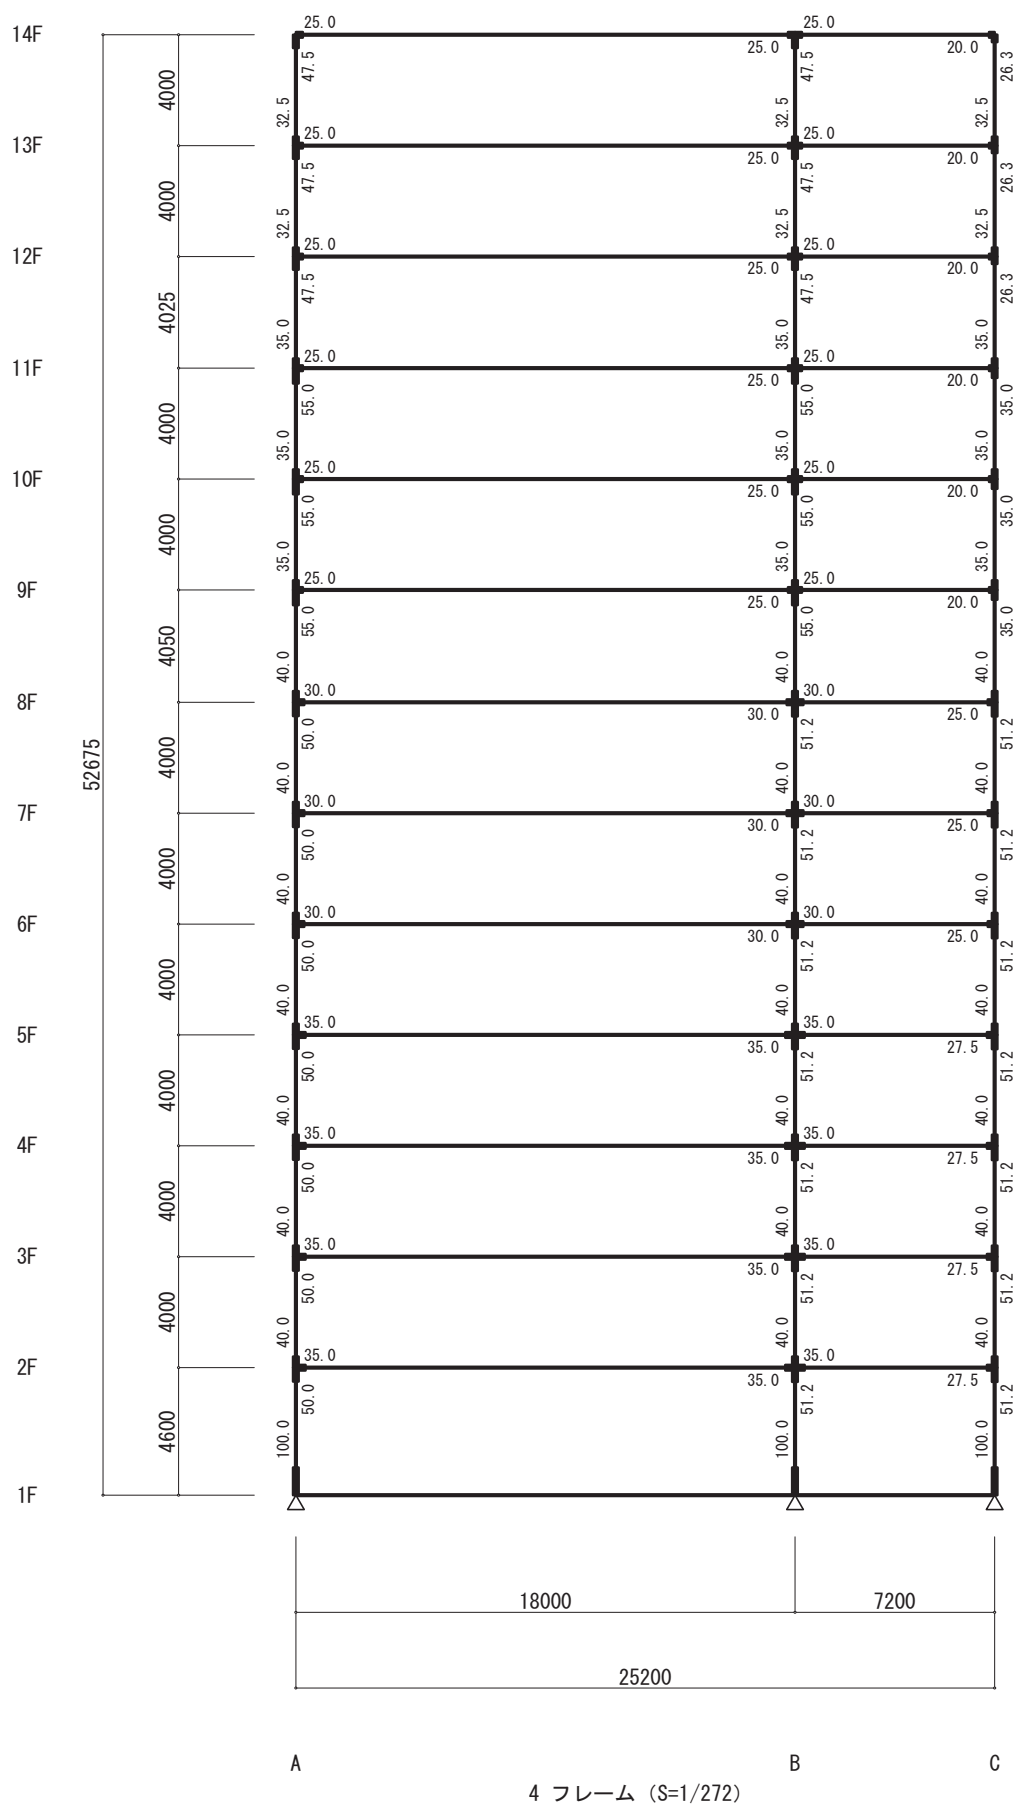


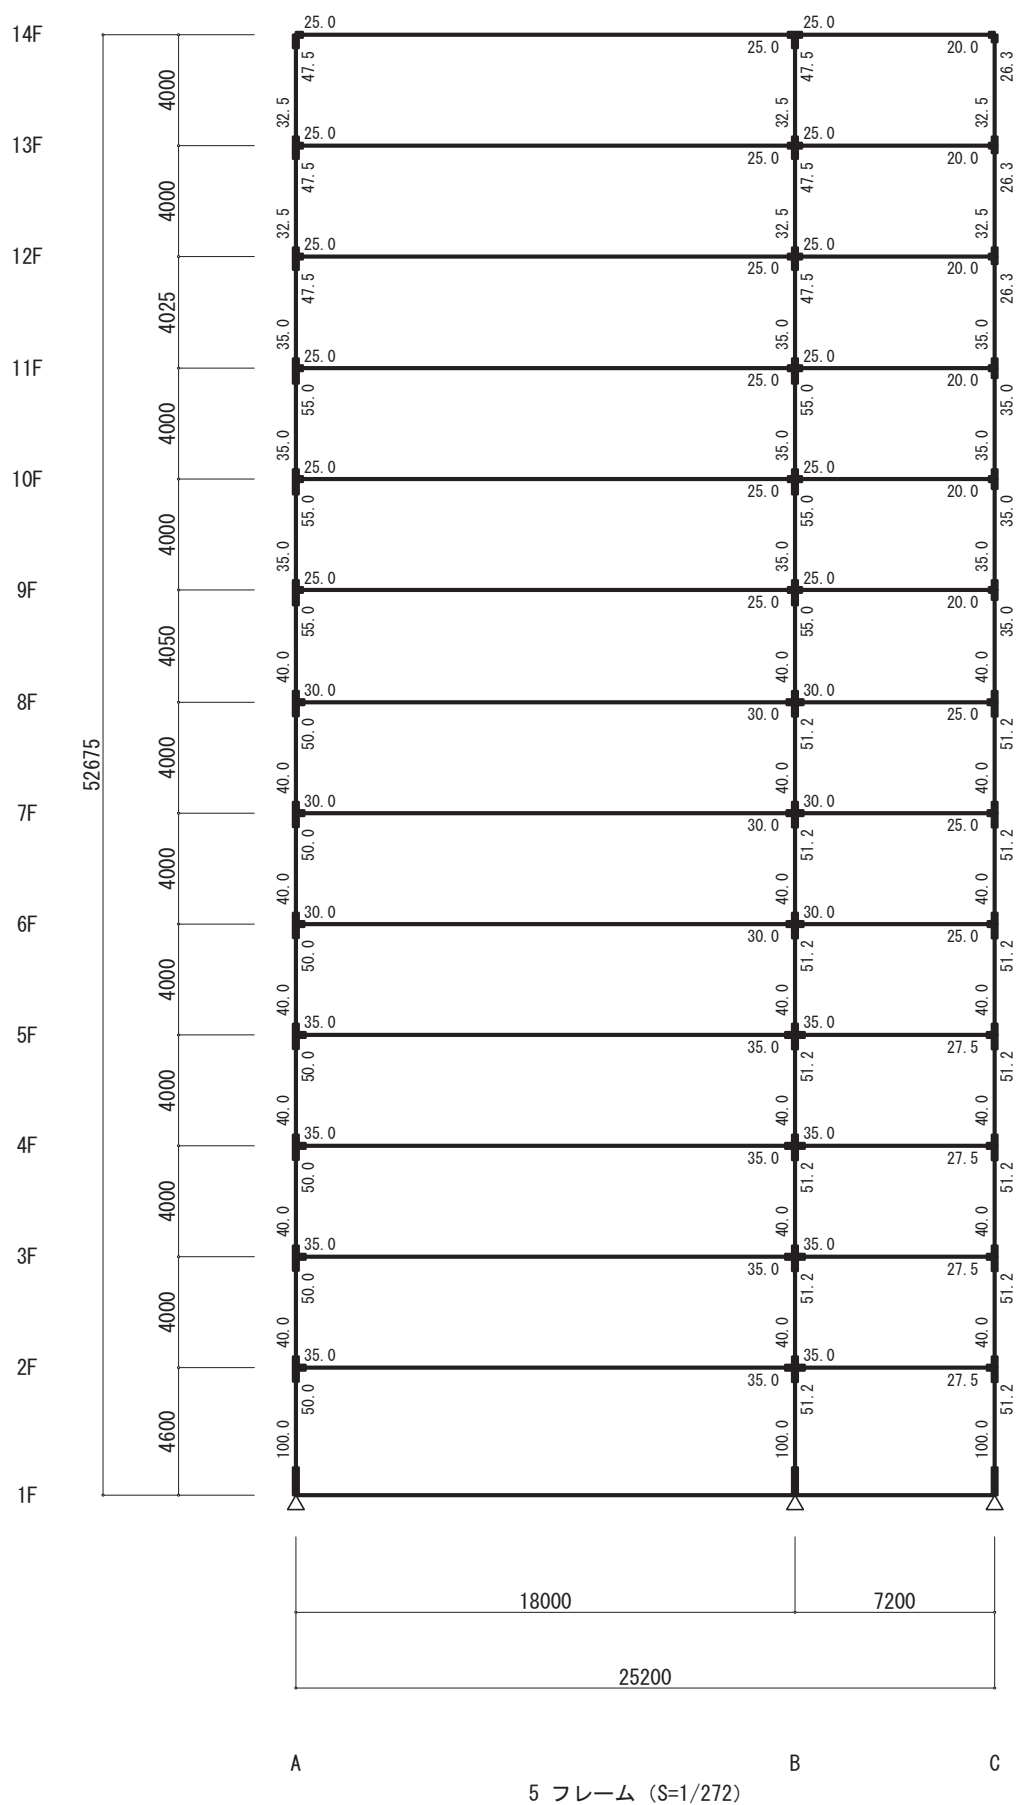


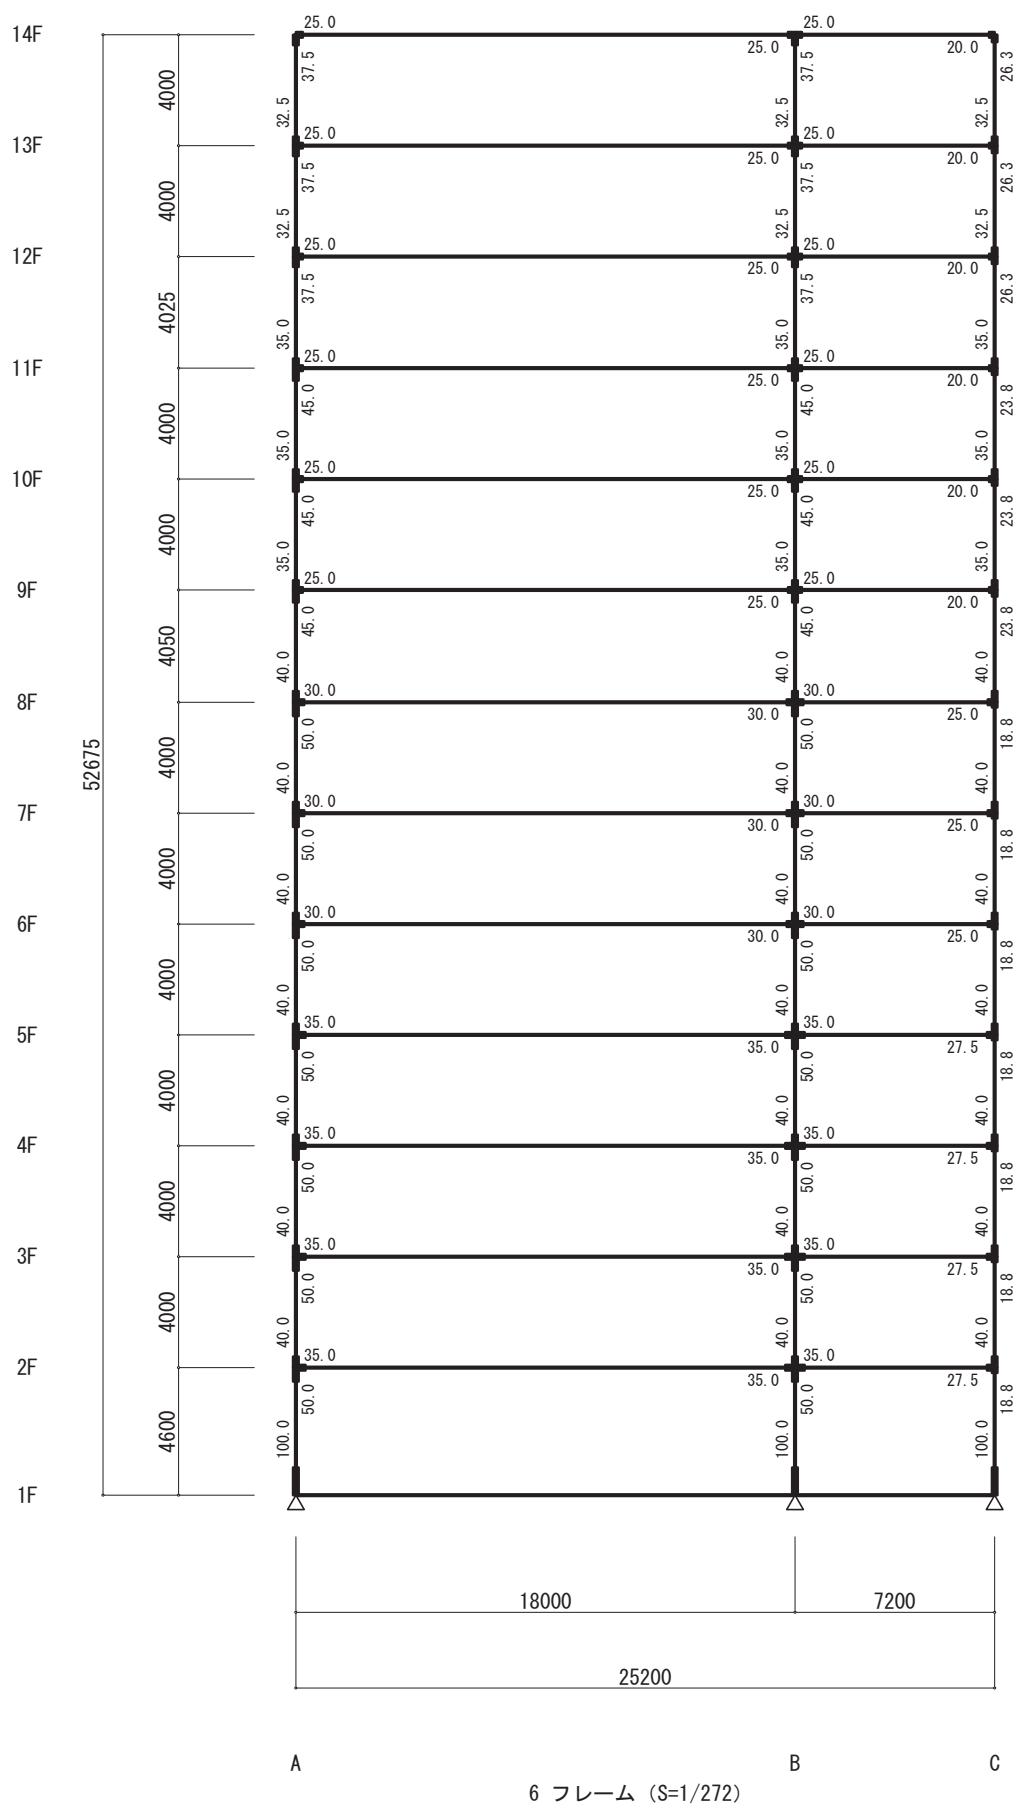



I-4. 2. 2 架構モデル化データ図（終局）

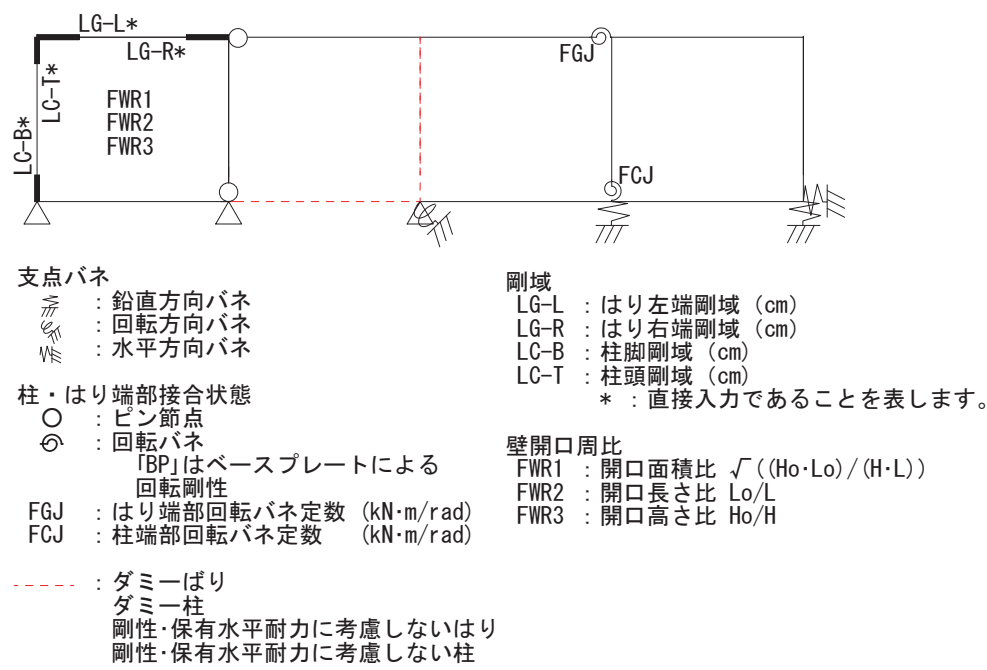


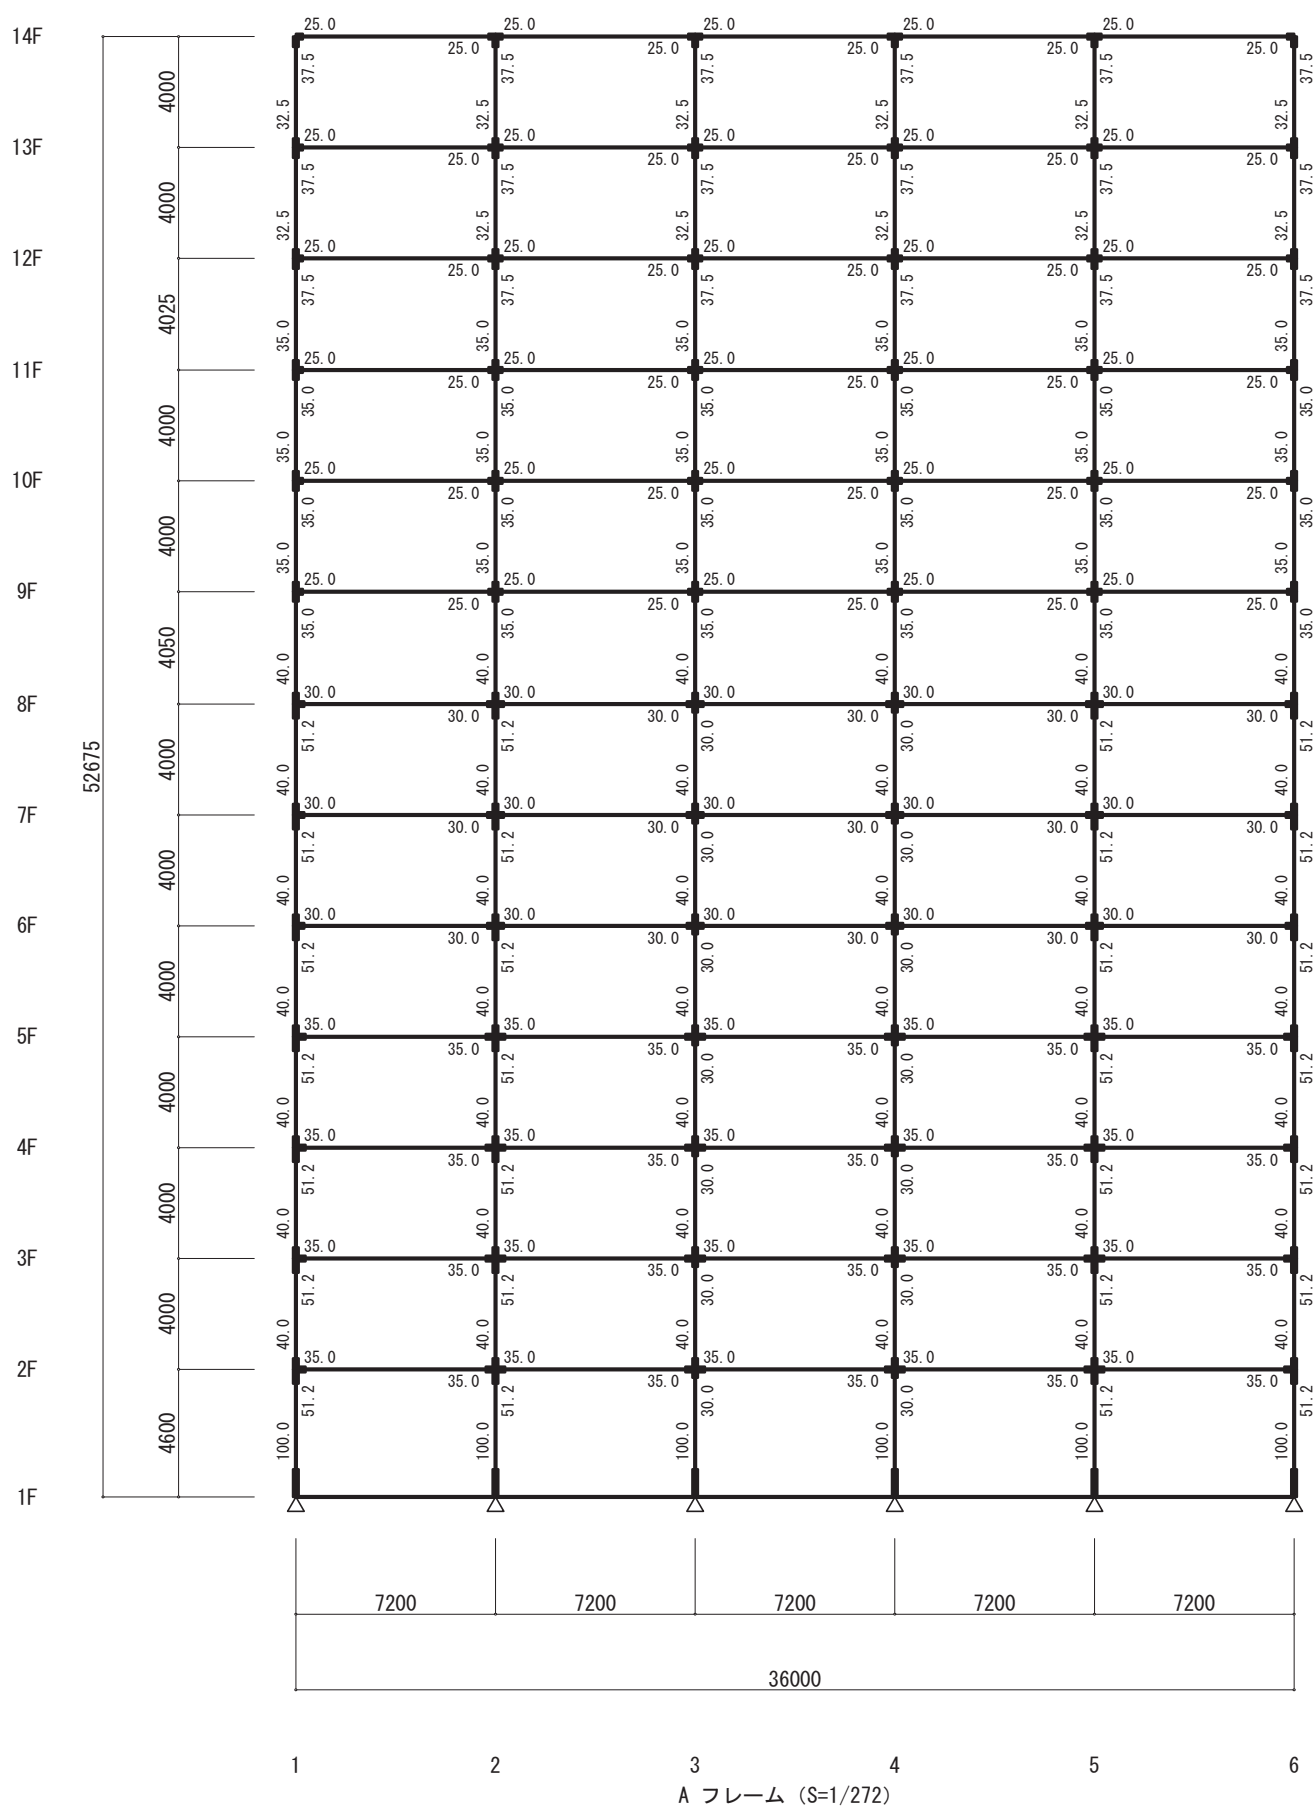


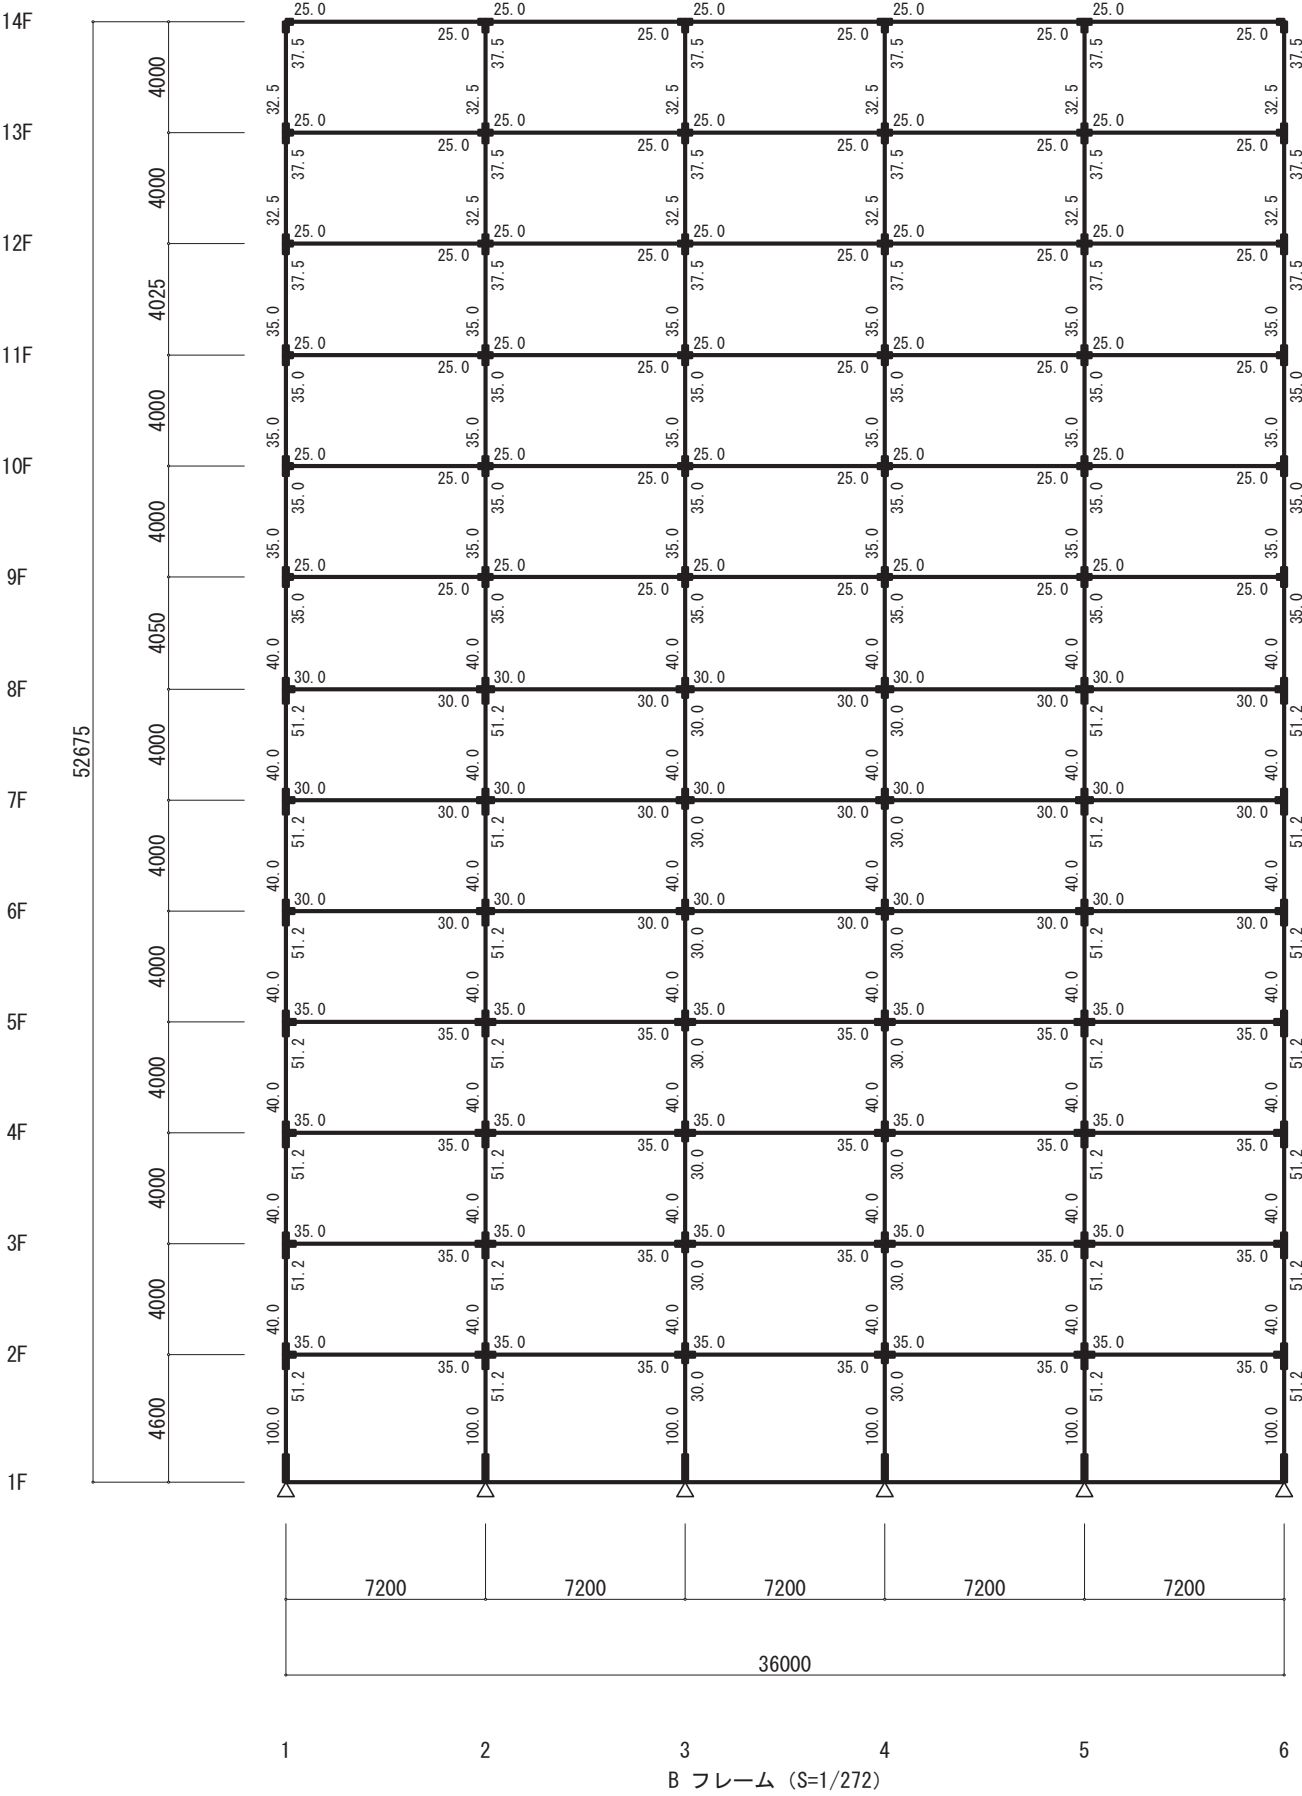


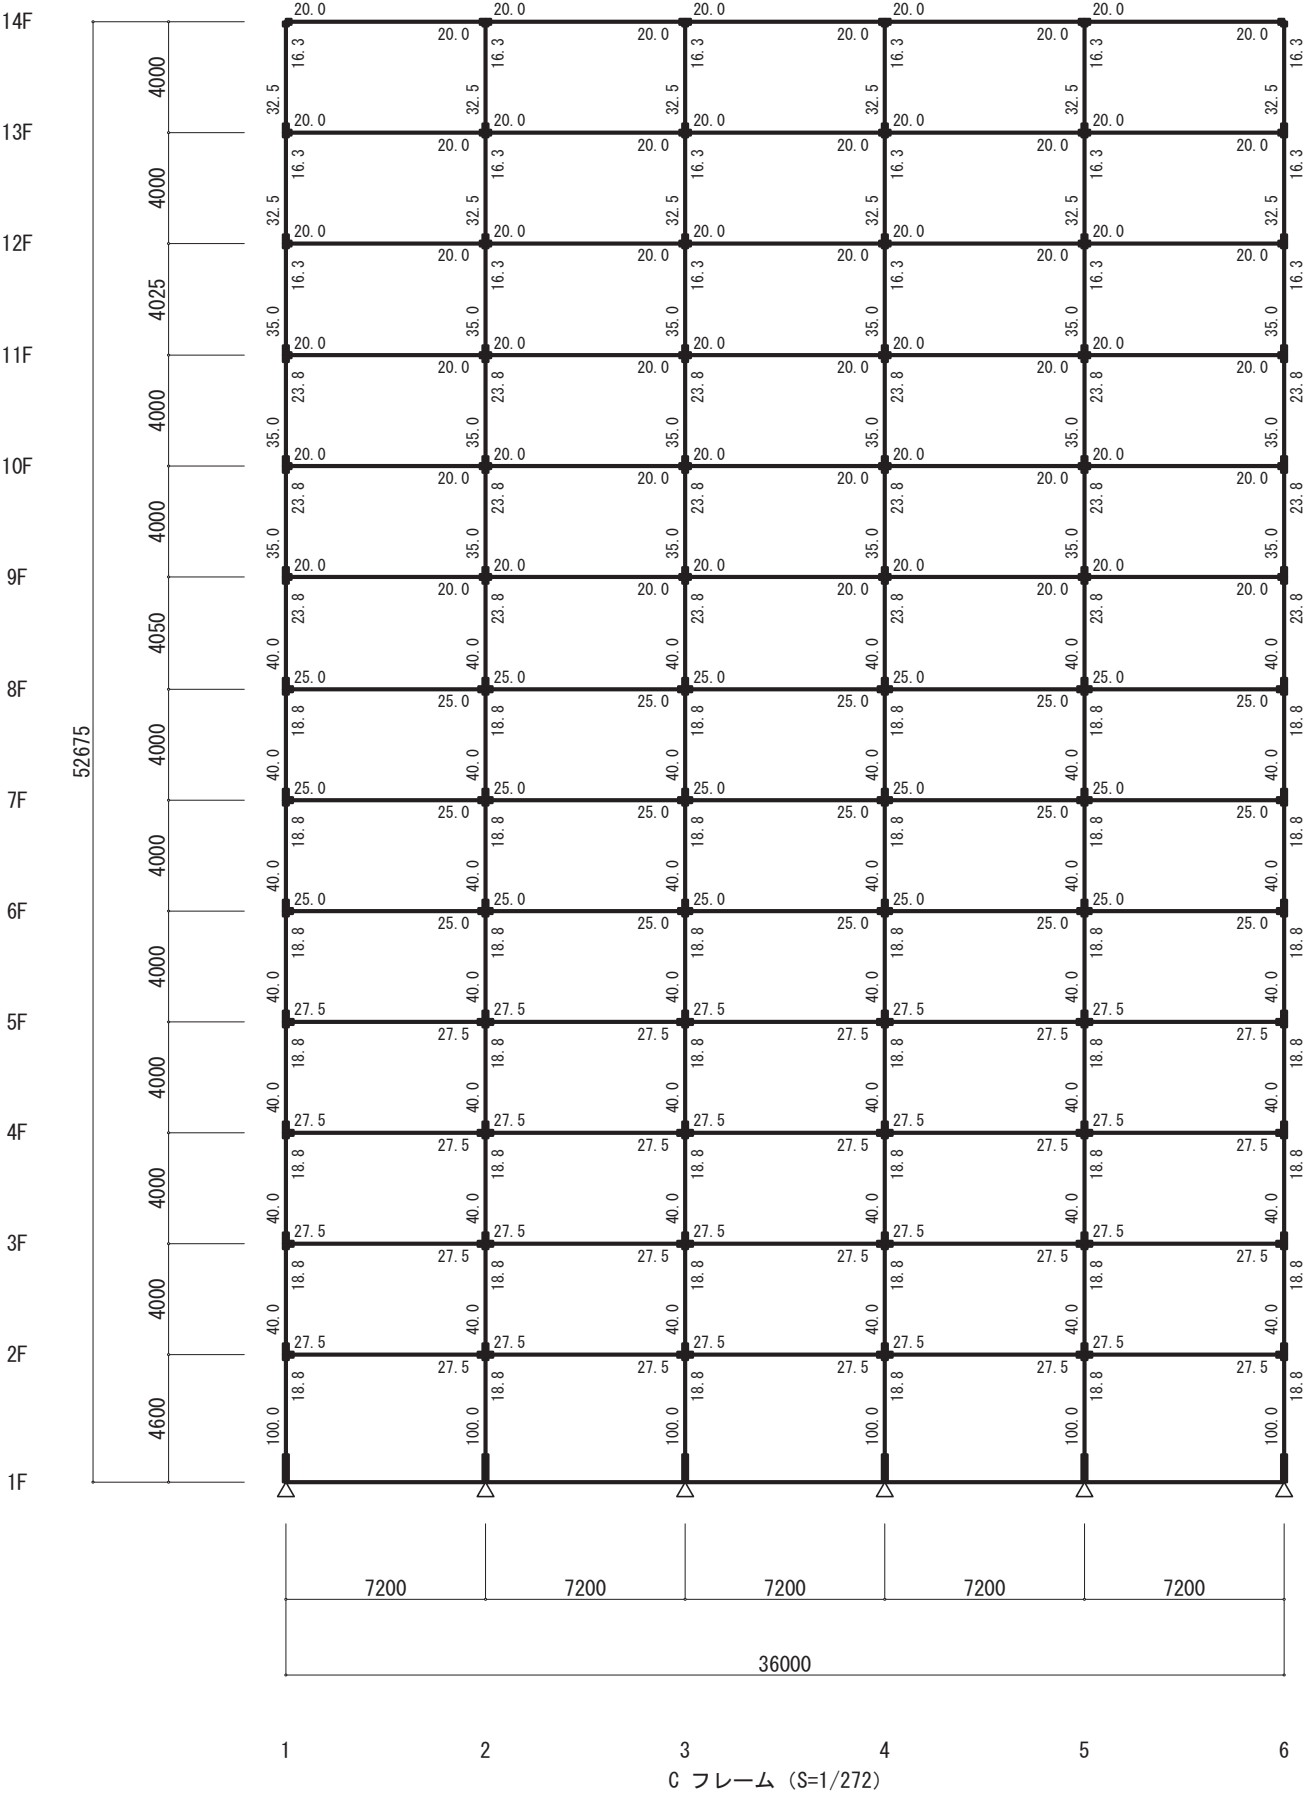

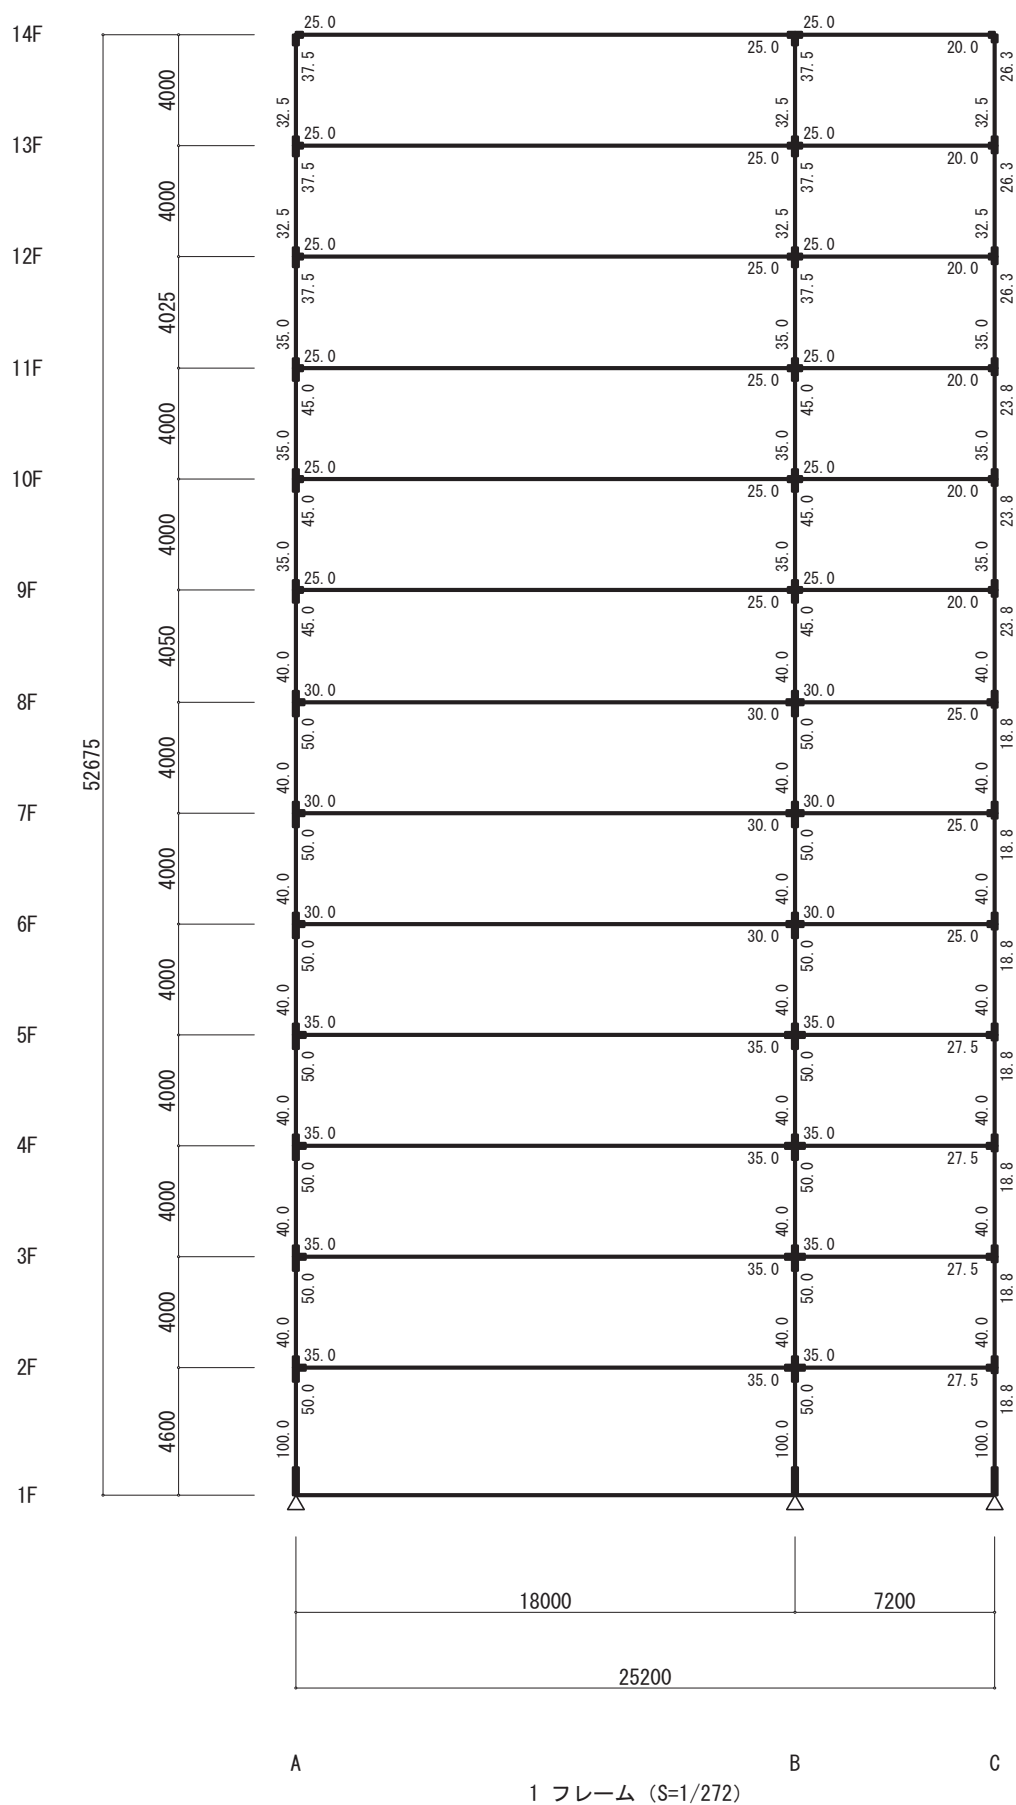

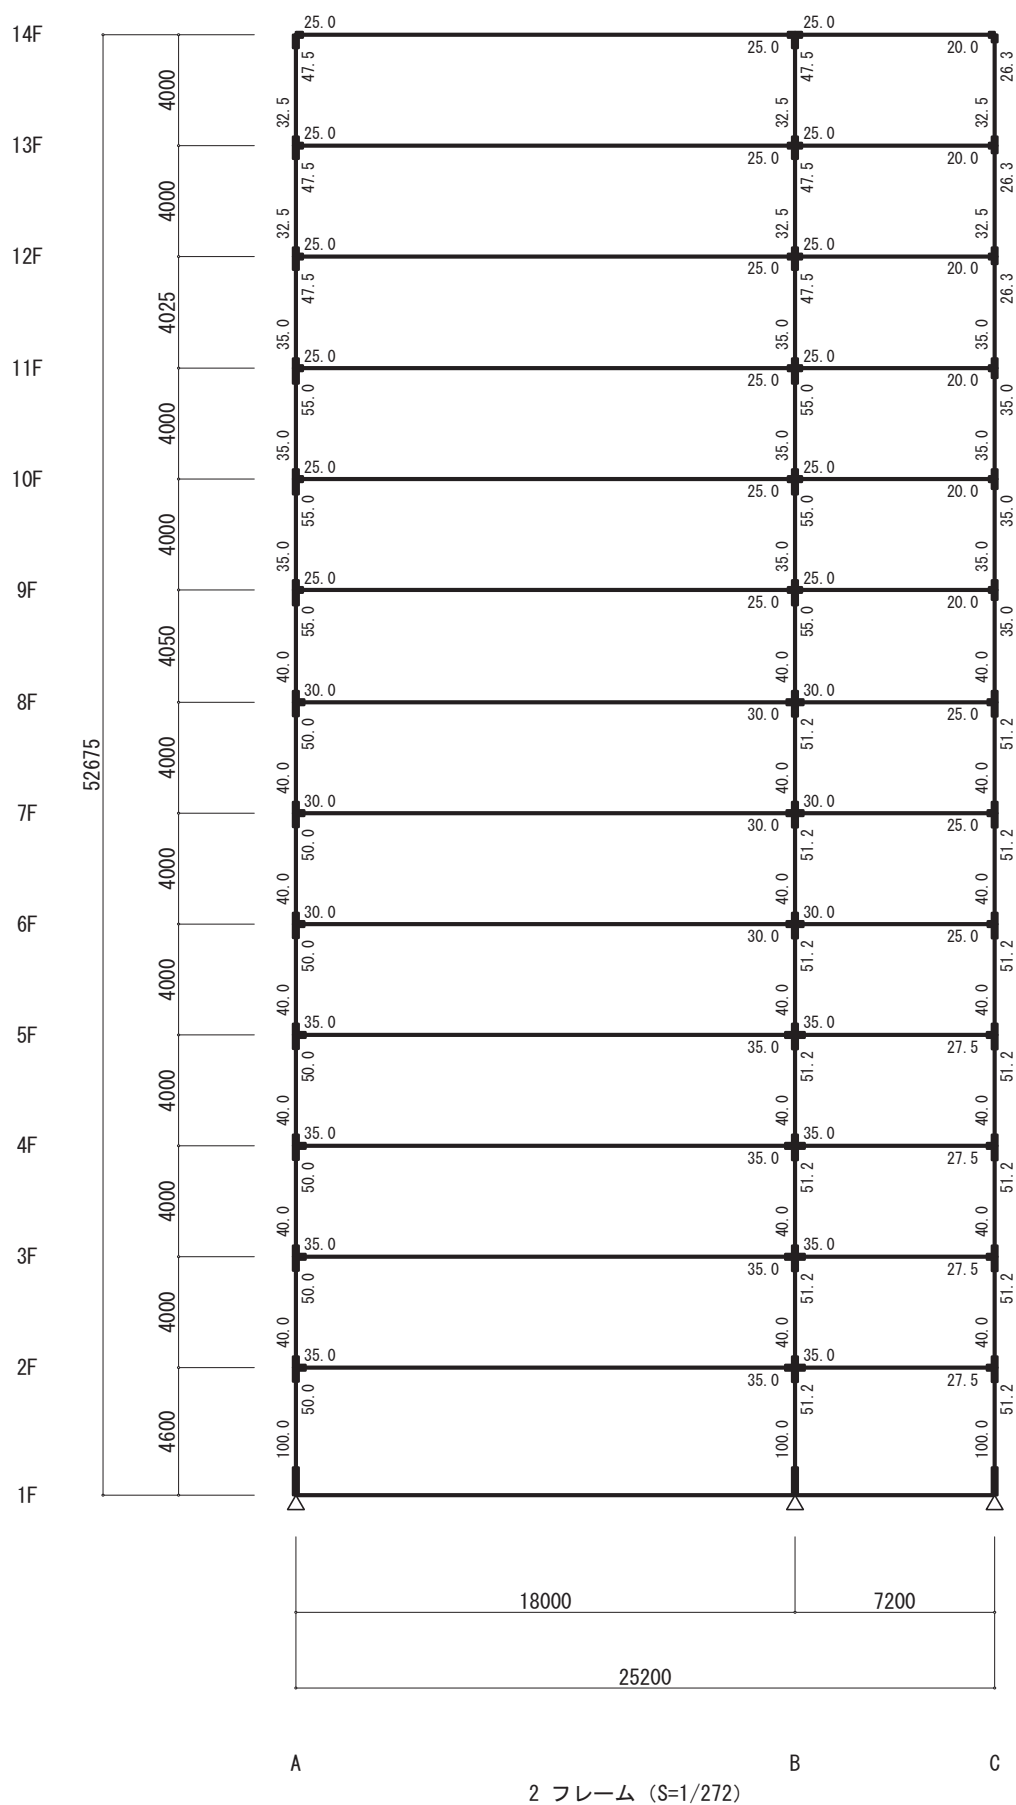


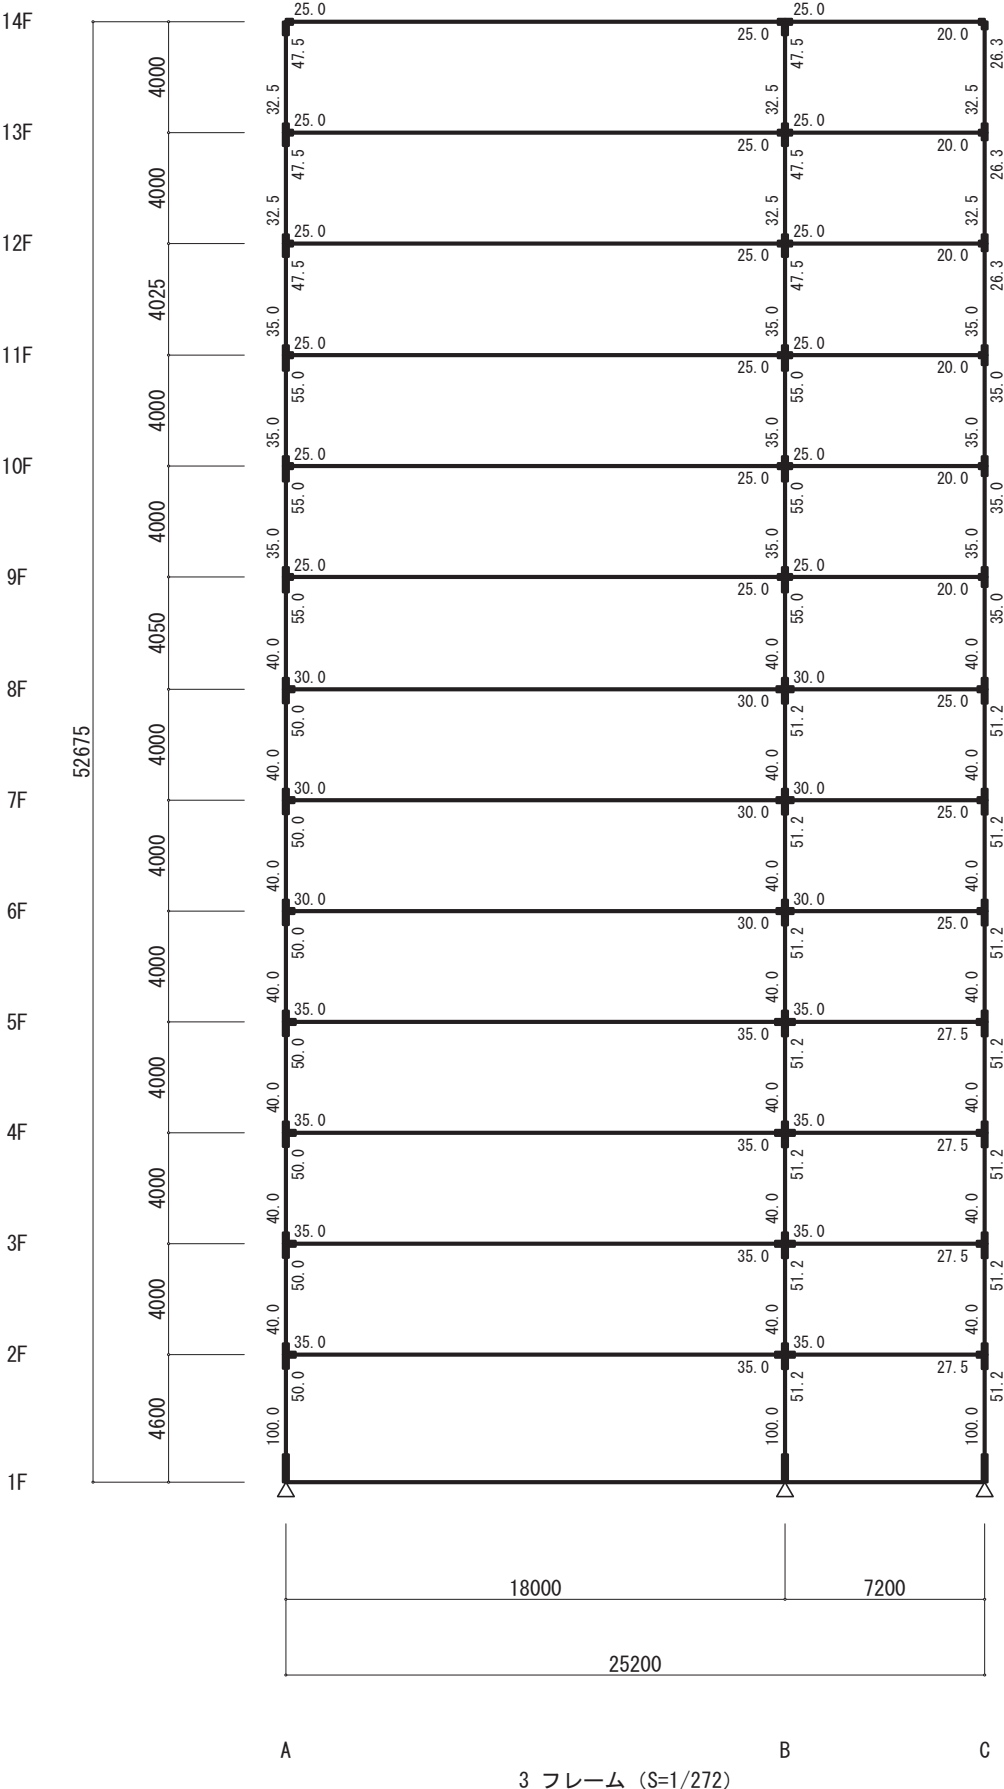


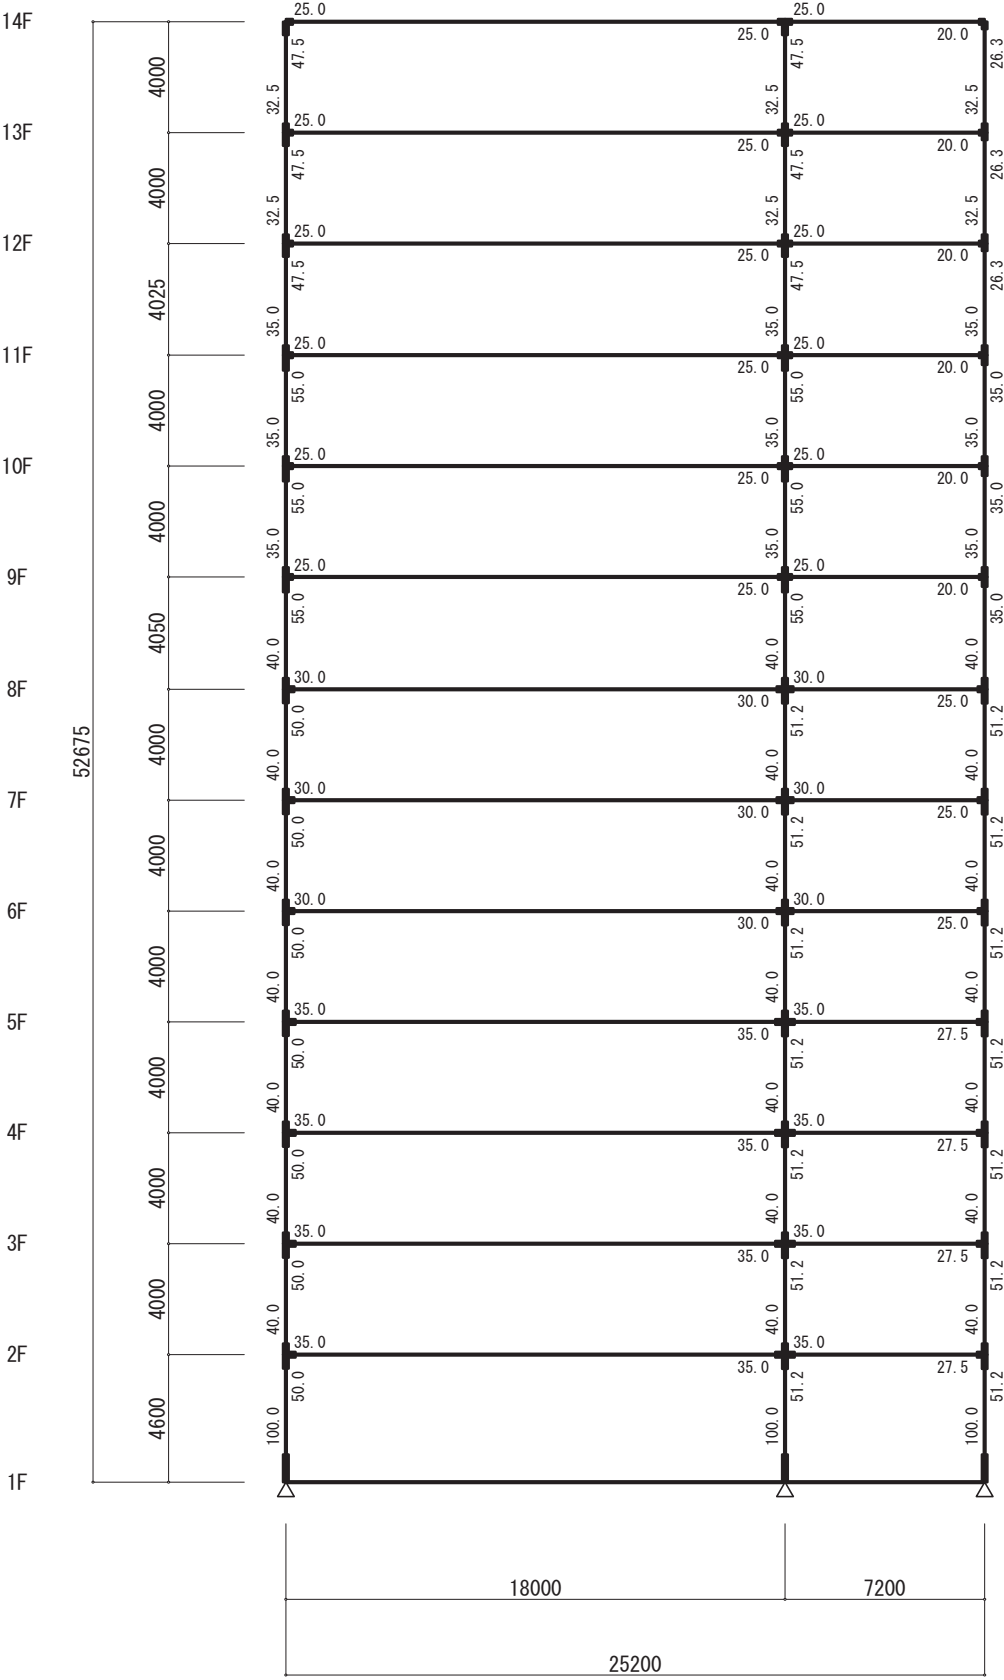

A B C

4 フレーム (S=1/272)

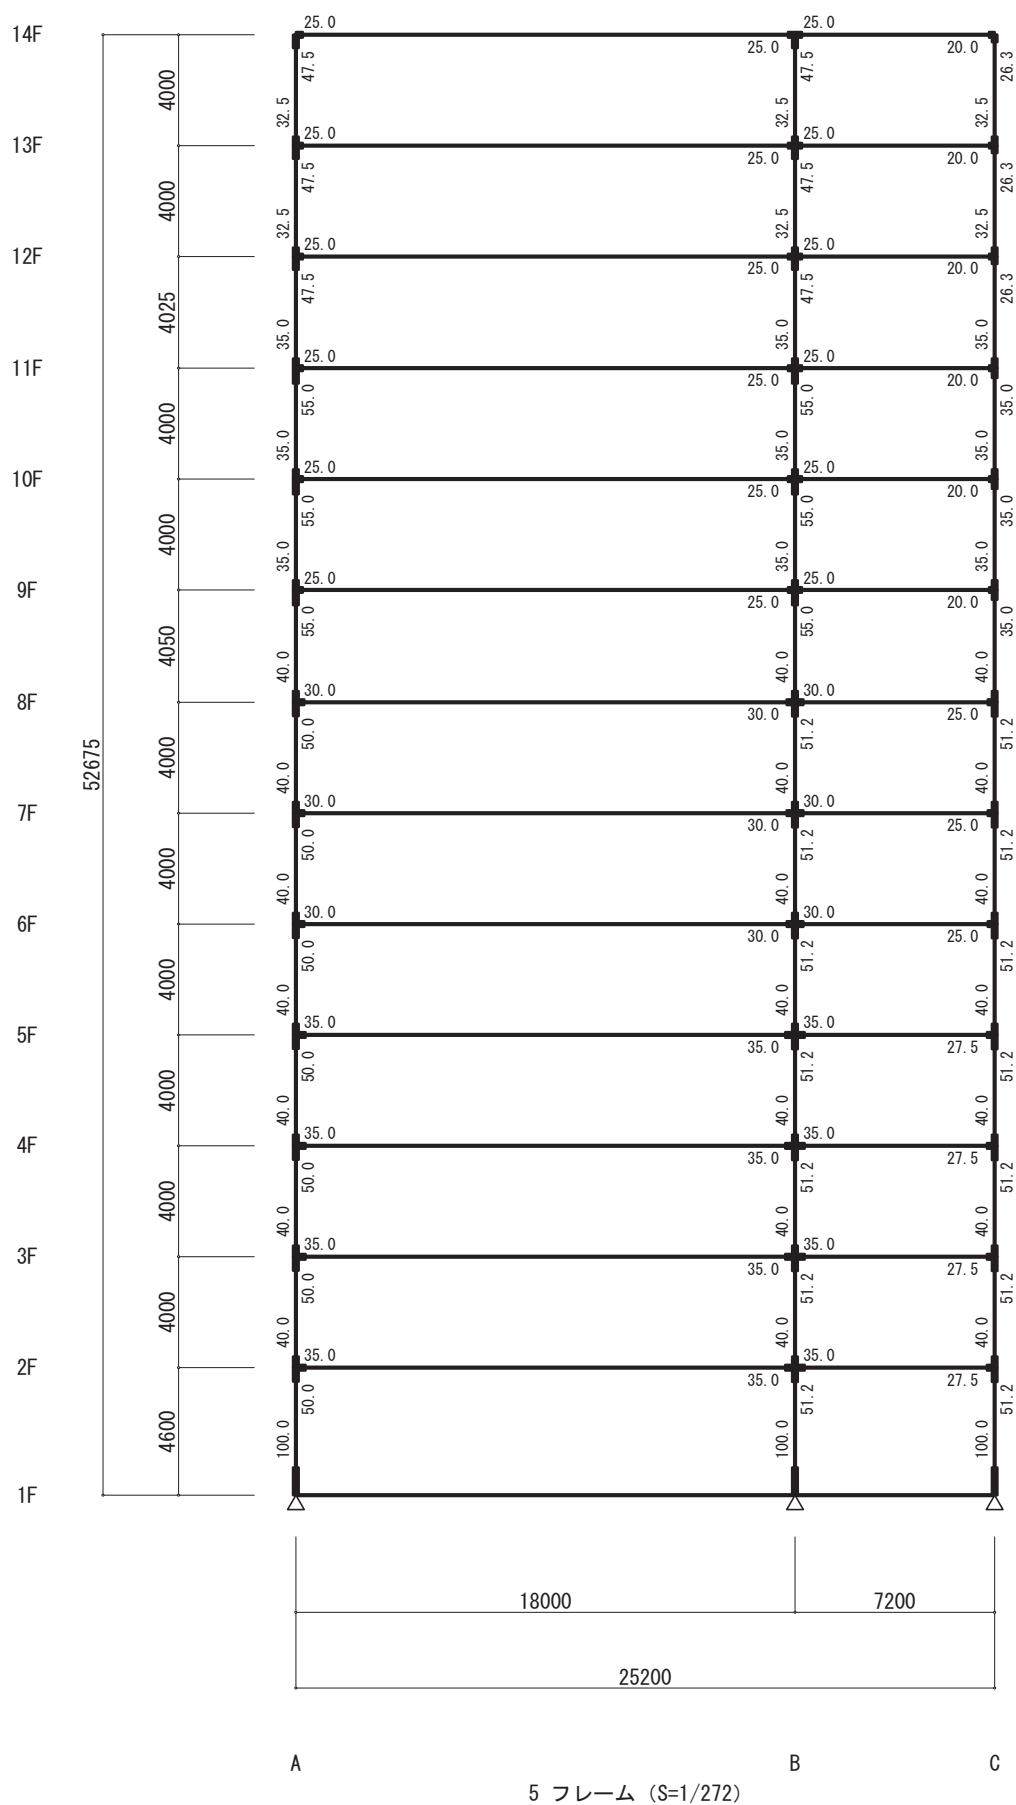

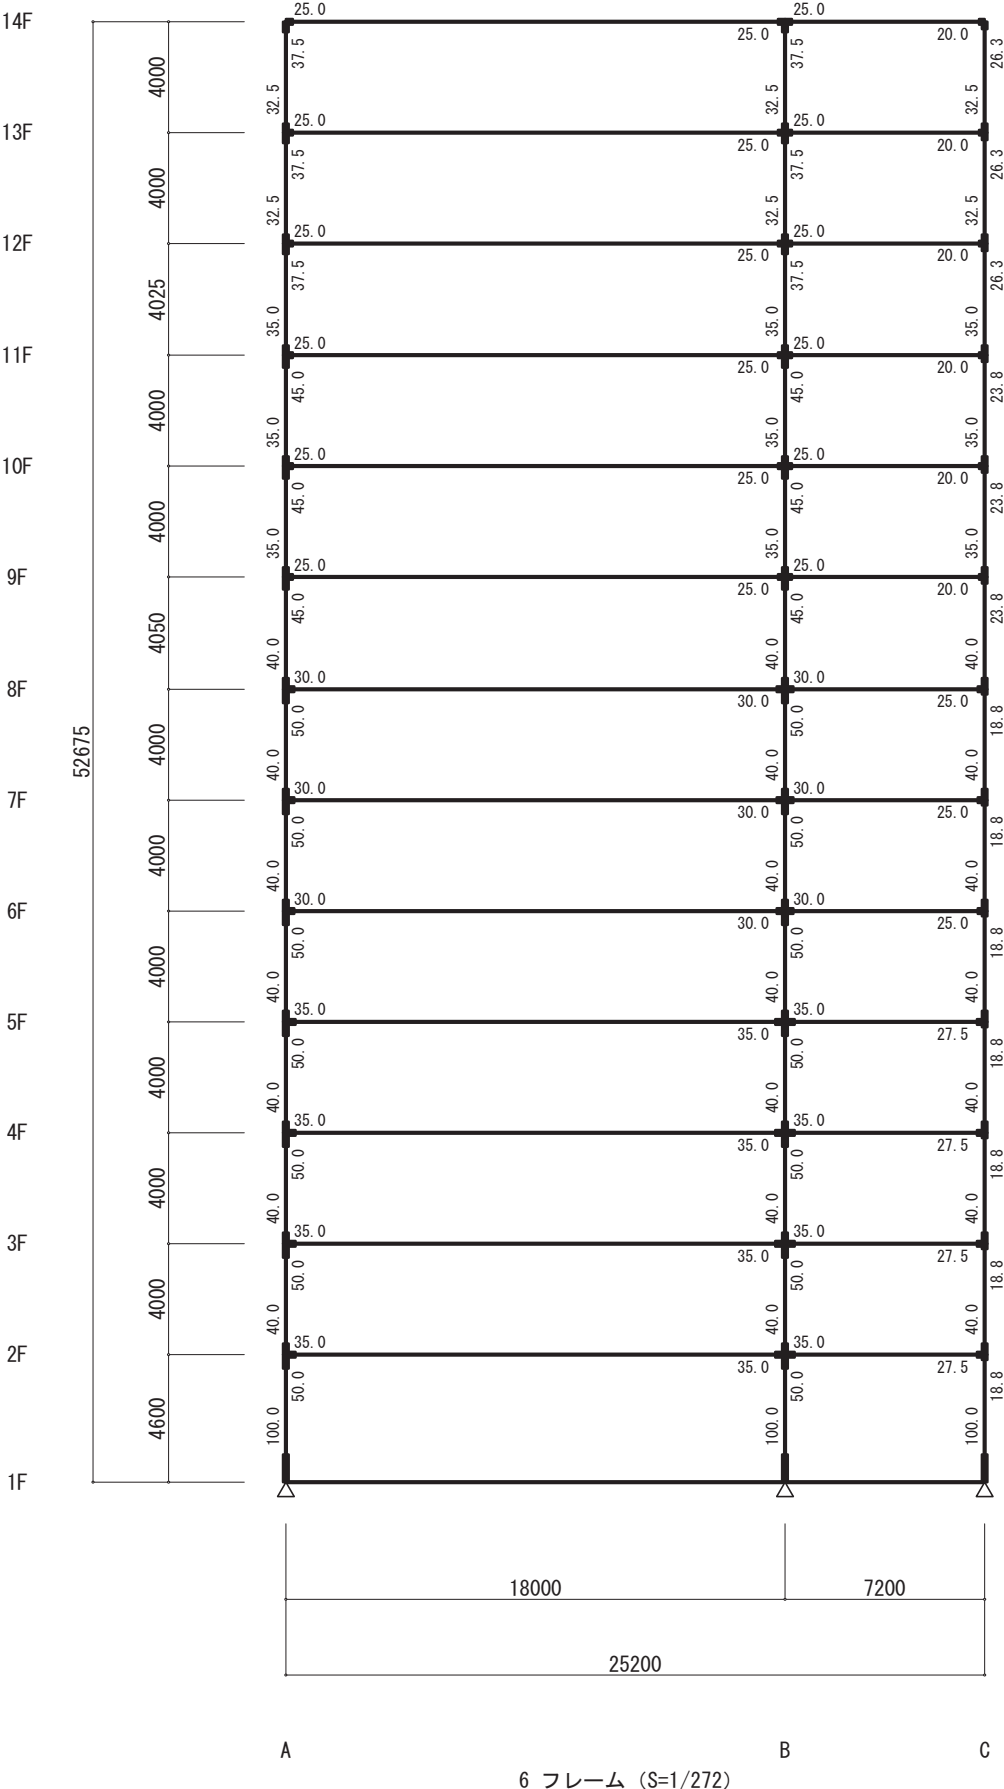

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりMy計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
SRC/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Zの欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $L_o/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $L_o/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平14国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
		X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種別		検定計算 (R C 造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C 造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱の M _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2.00
	Y 方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式の M/Q・d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径 (算定計算)

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
14F	D25	D10	D25	D10
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
13F	D25	D10
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
13F	D10	D13	D10	D13
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8保有水平耐力計算

I-8. 1計算条件

I-8. 1. 1基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1. 00
算定対象最上階		13F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0. 00
浮上り・圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2計算条件

増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 25
	S造	1/ 25
終局時Co値		保有水平耐力時:0. 40、Ds算定時:0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cランク部材を 1. 00倍して加える

I-8. 1. 3解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4. 1モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1. 00
ho/DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件(%)		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% (立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1. 25	1. 00

I-8. 1. 4冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣り合い力率		0.01 %
最大不釣り合い力		0.00 (kN)
最大不釣り合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

SRC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	M_y

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q

A-1.1.1 部材のC、Mo、Q図

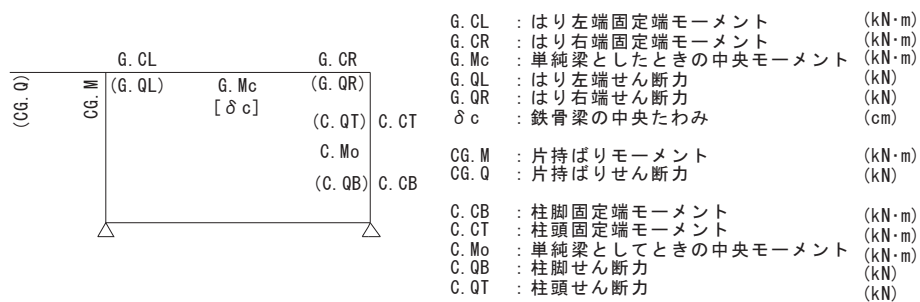

固定荷重+積載荷重

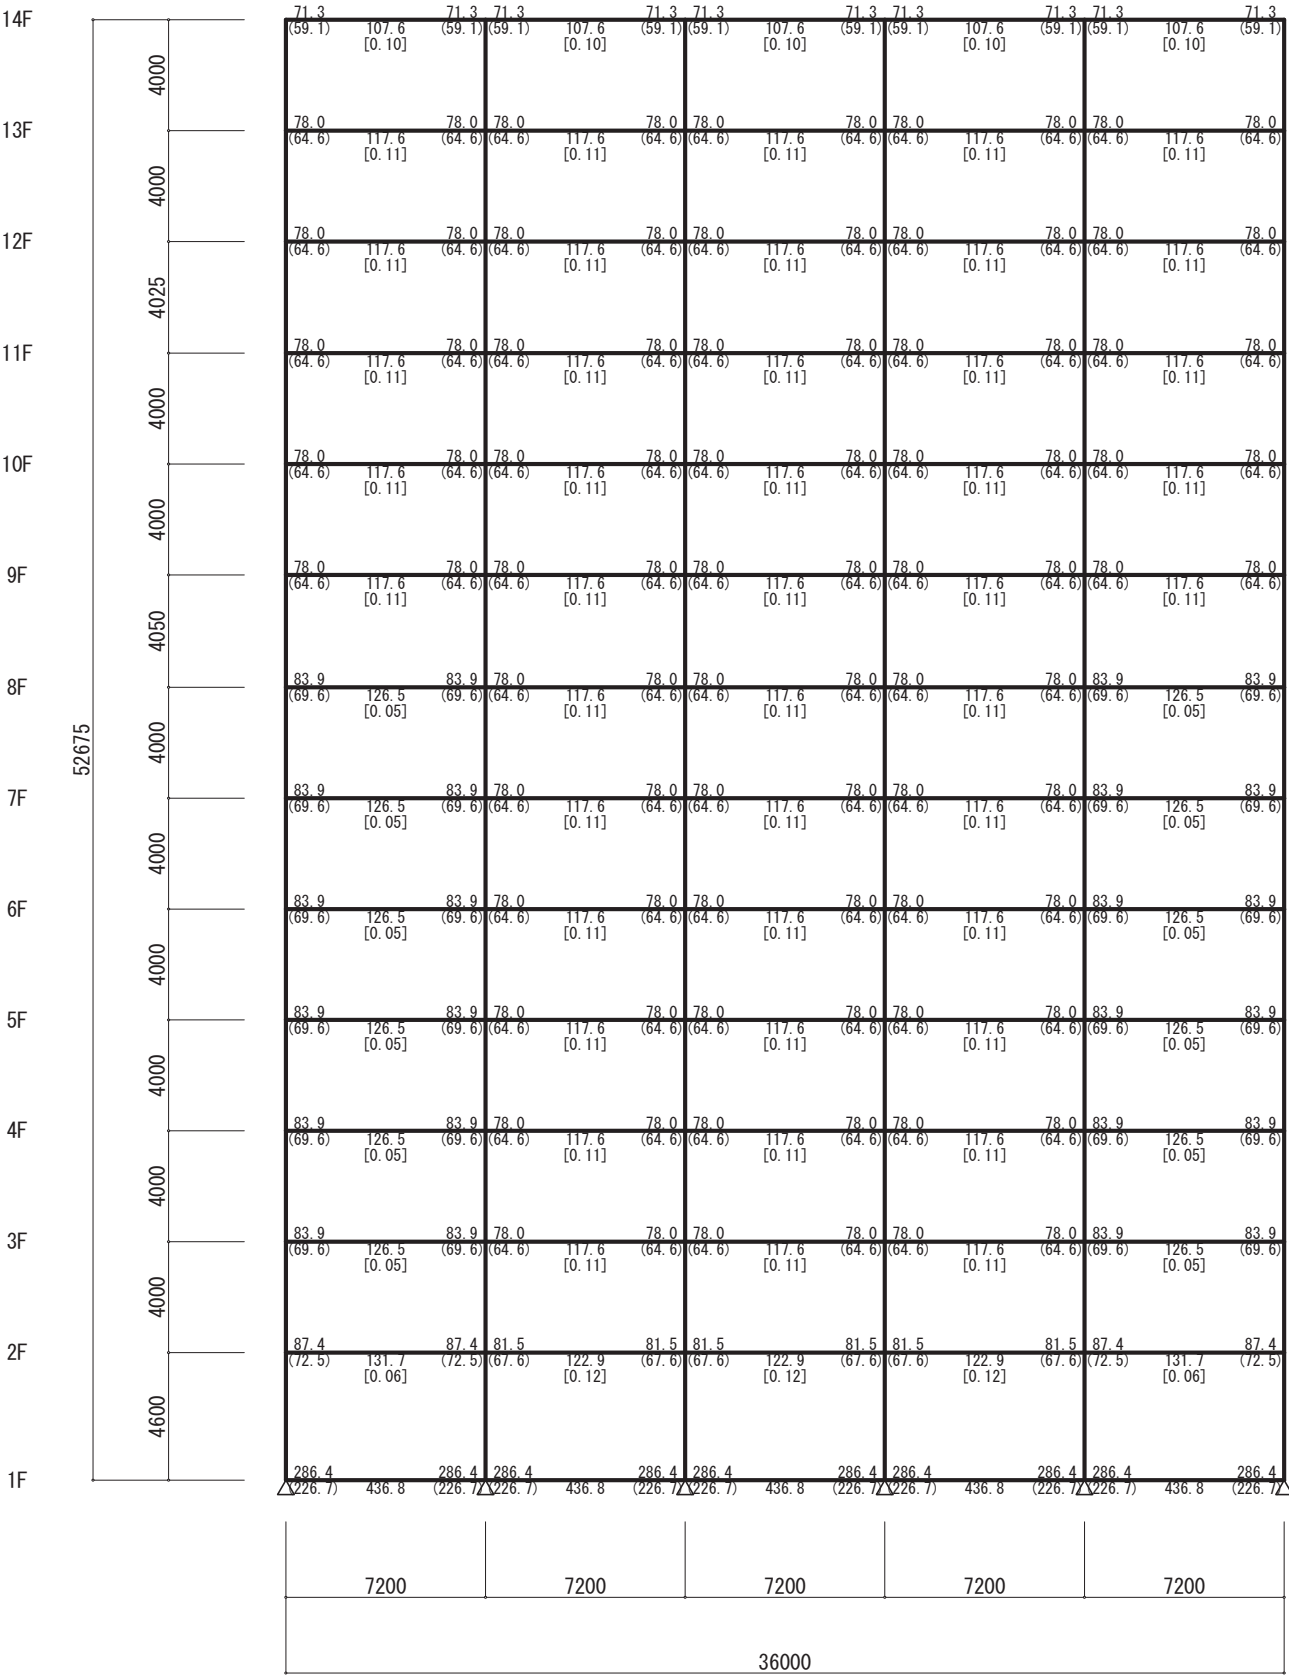


1 2 3 4 5 6
A フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

14F	52675	4000	97.0 (80.1)	146.7 [0.12]	97.0 (80.1)	97.0 (80.1)	146.7 [0.12]	97.0 (80.1)	97.0 (80.1)	146.7 [0.12]	97.0 (80.1)	97.0 (80.1)	146.7 [0.12]	97.0 (80.1)
13F		4000	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)
12F		4025	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)
11F		4000	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)
10F		4000	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)
9F		4050	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)
8F		4000	85.6 (70.7)	129.7 [0.05]	85.6 (70.7)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	85.6 (70.7)
7F		4000	85.6 (70.7)	129.7 [0.05]	85.6 (70.7)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	85.6 (70.7)
6F		4000	85.6 (70.7)	129.7 [0.05]	85.6 (70.7)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	85.6 (70.7)
5F		4000	85.6 (70.7)	129.7 [0.05]	85.6 (70.7)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	85.6 (70.7)
4F		4000	85.6 (70.7)	129.7 [0.05]	85.6 (70.7)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	85.6 (70.7)
3F		4000	85.6 (70.7)	129.7 [0.05]	85.6 (70.7)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	85.6 (70.7)
2F		4000	85.6 (70.7)	129.7 [0.05]	85.6 (70.7)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	79.7 (65.8)	79.7 (65.8)	120.9 [0.10]	85.6 (70.7)
1F		4600	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)
			7200	7200		7200		7200		7200		7200		
			36000											


1 2 3 4 5 6
B フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

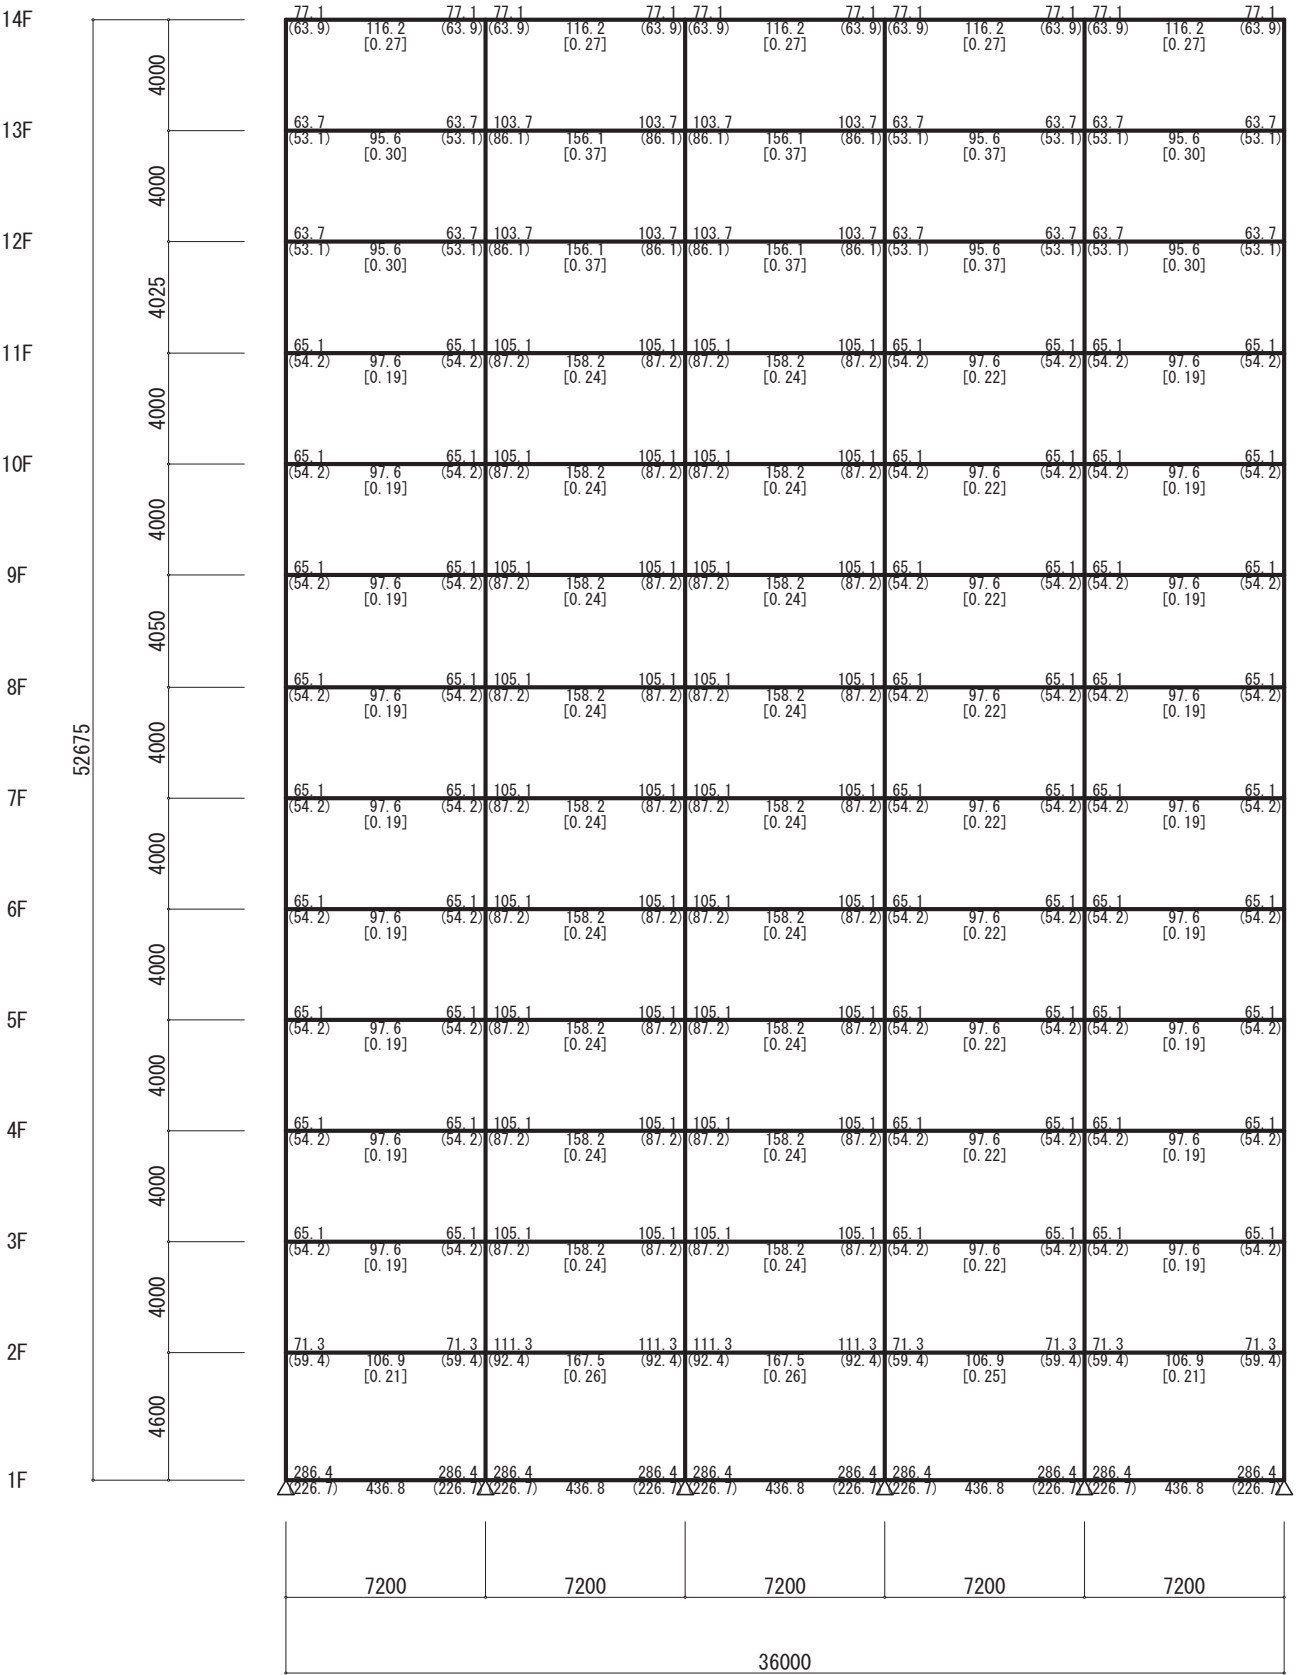

1 2 3 4 5 6
C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

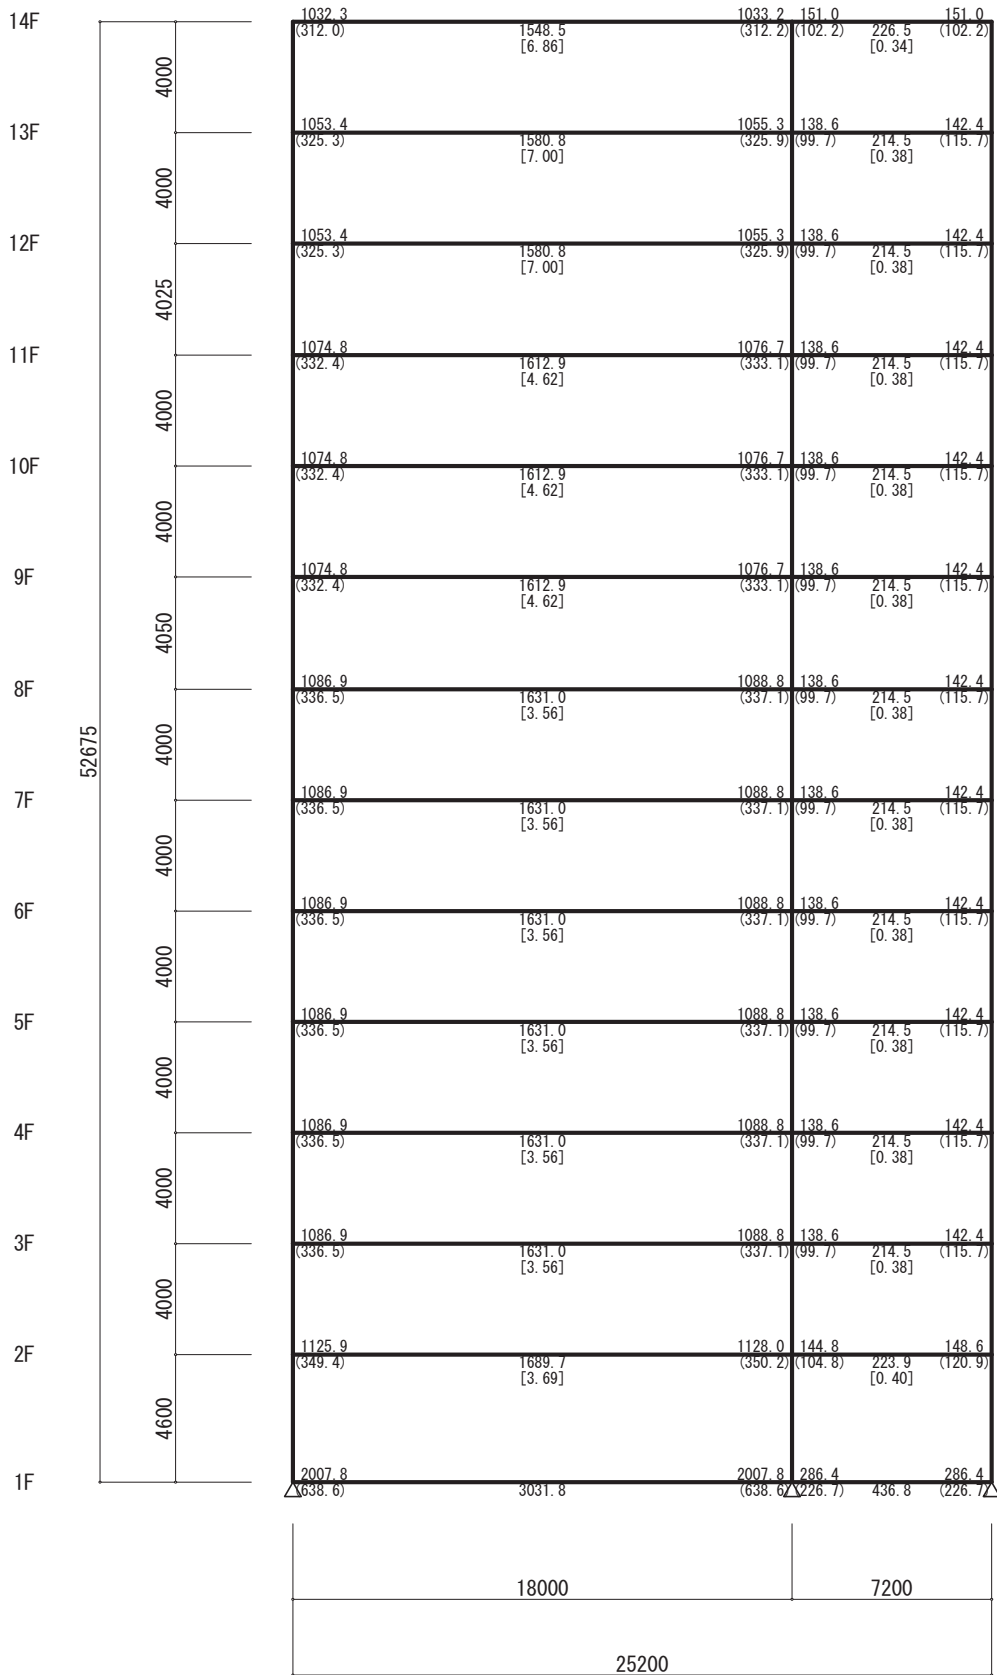


A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

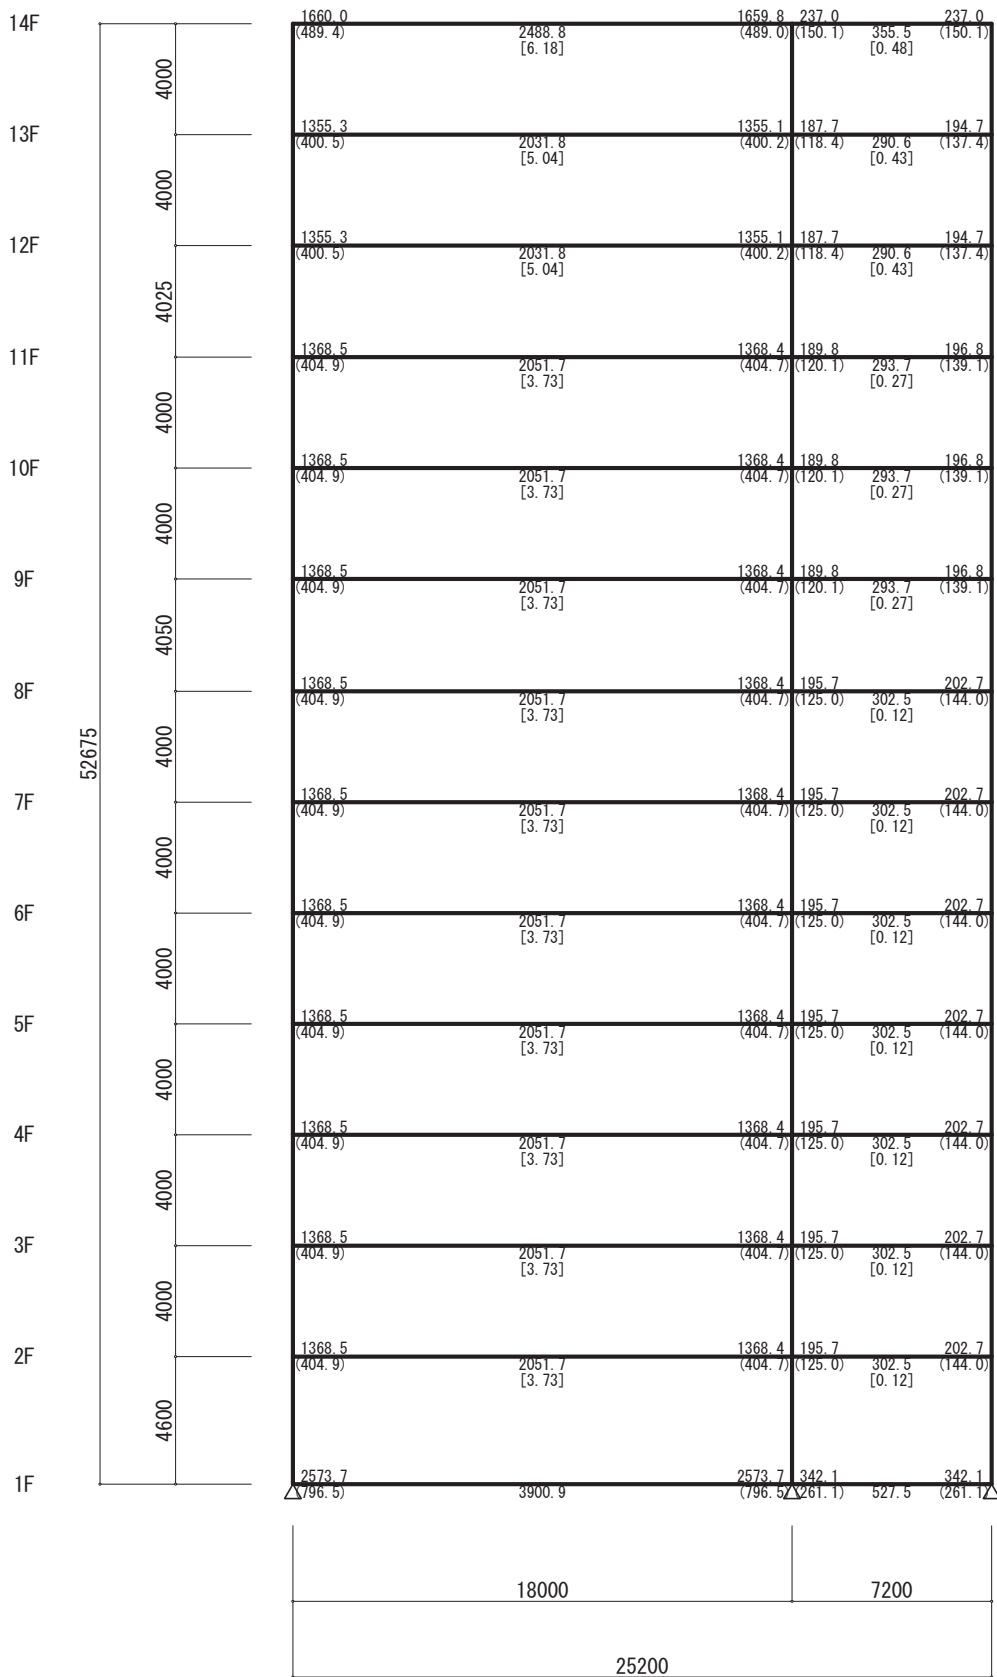


A

B

C


2 フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

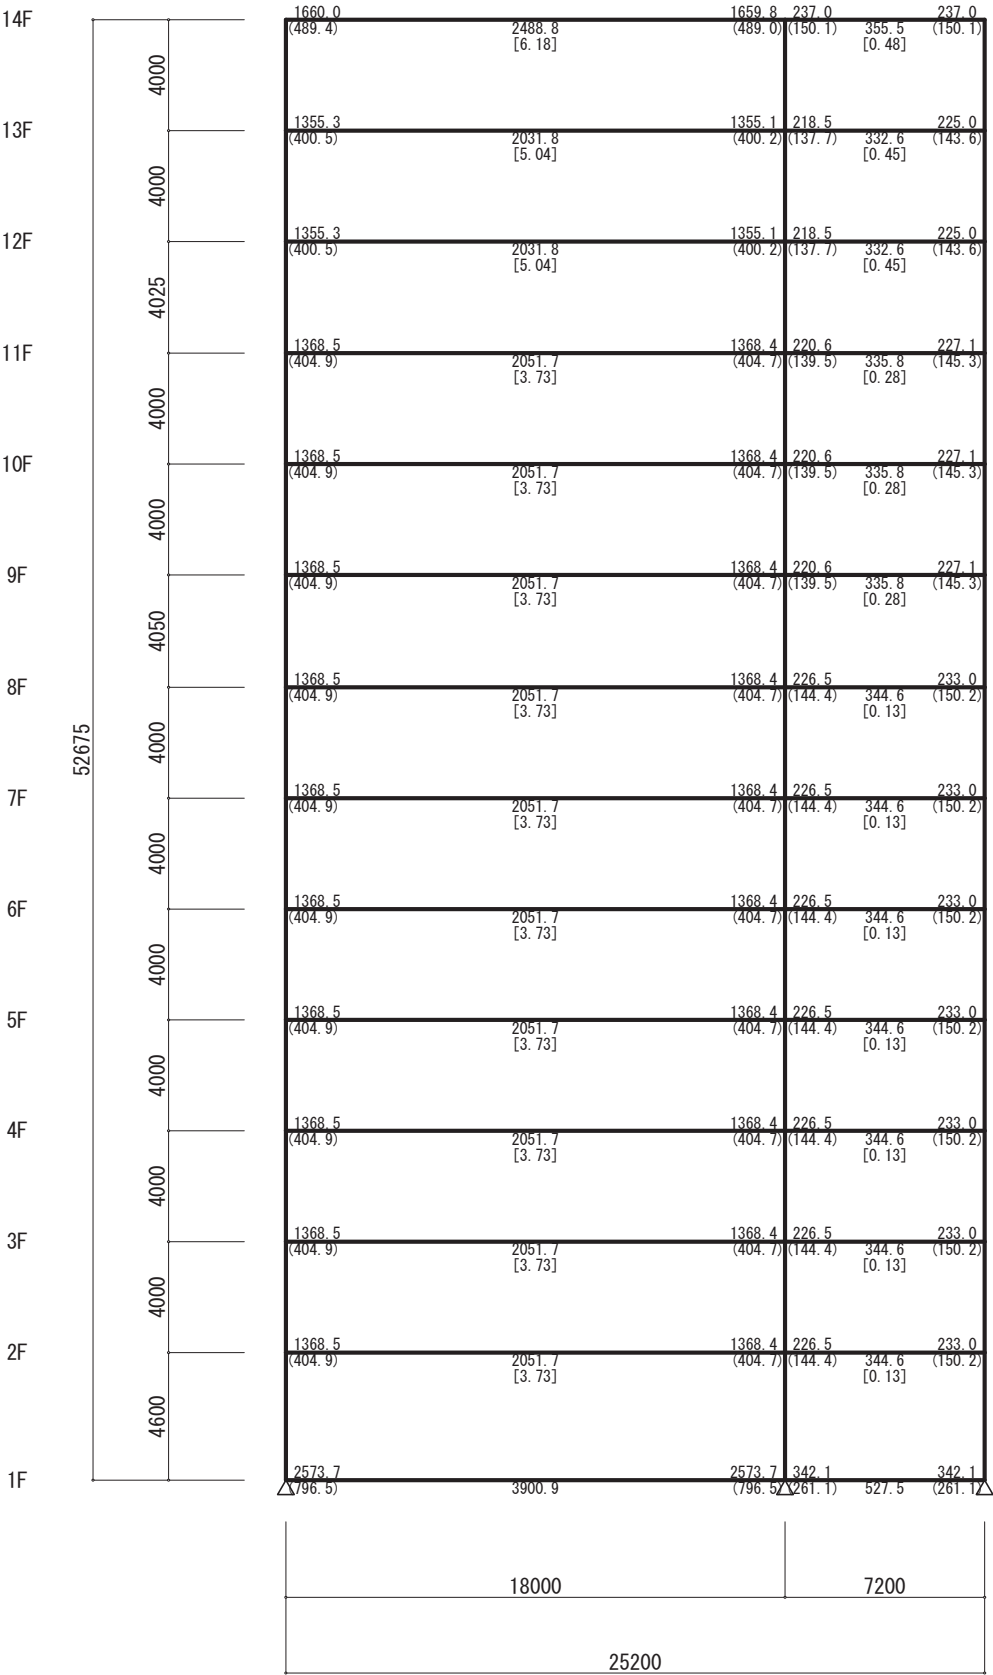


A 3 フレーム (S=1/272) B C

固定荷重+積載荷重

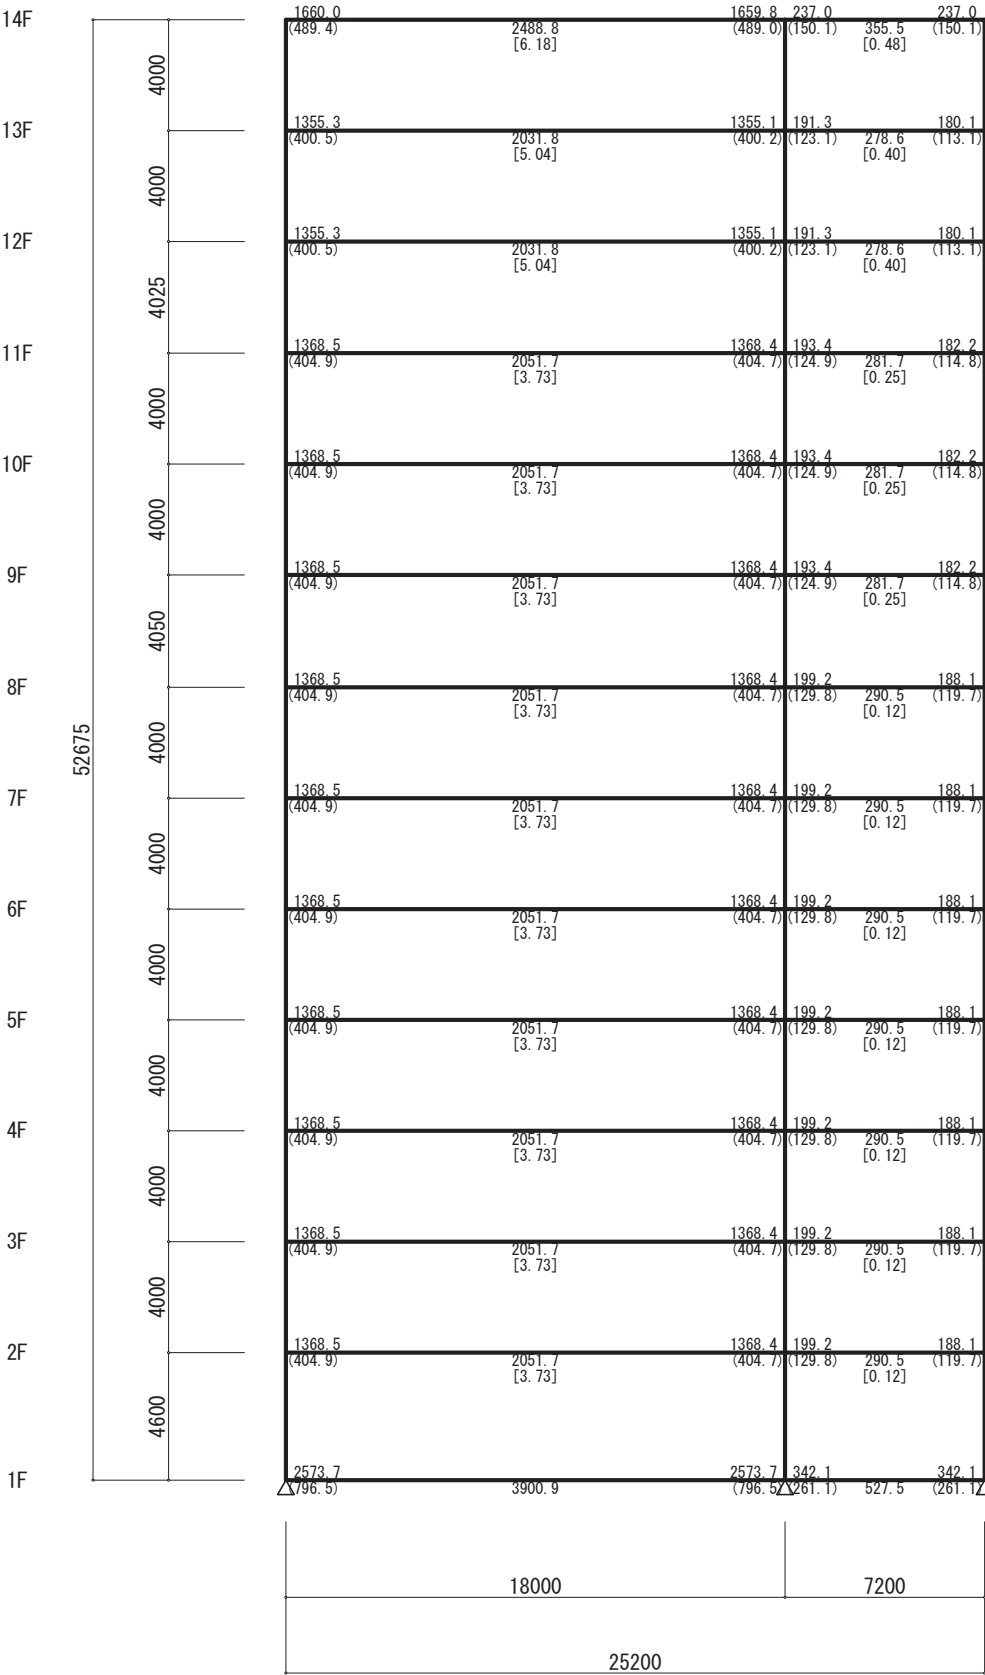

A 4 フレーム (S=1/272) B C

固定荷重+積載荷重

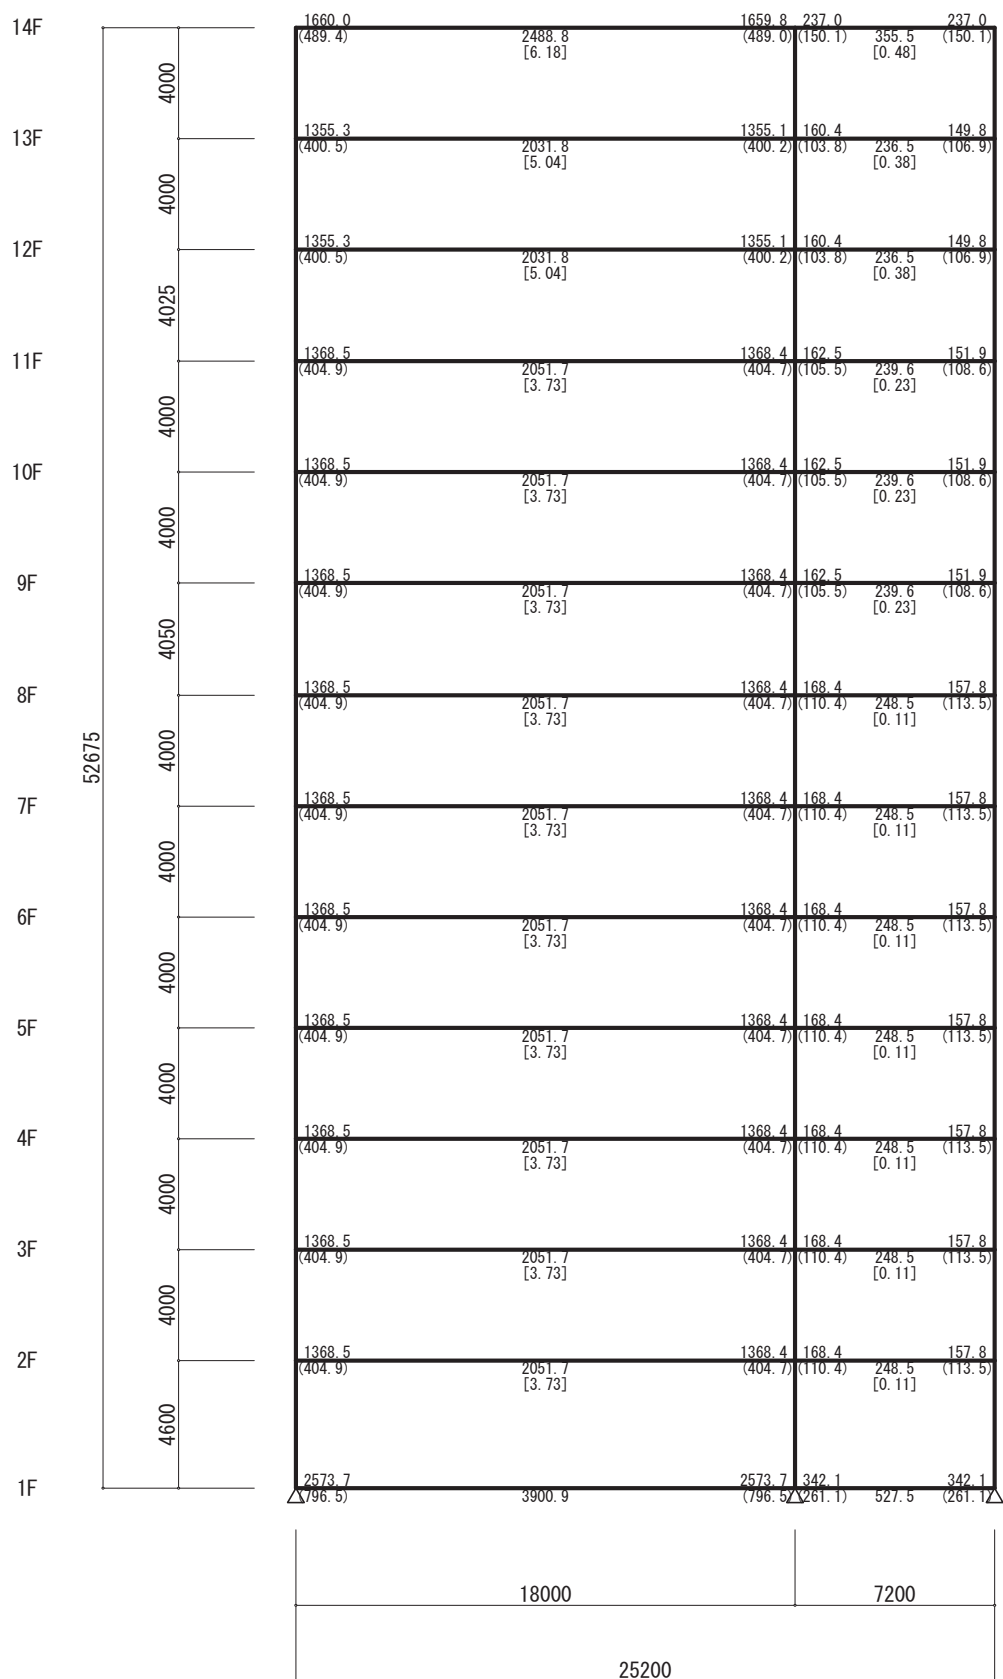


A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

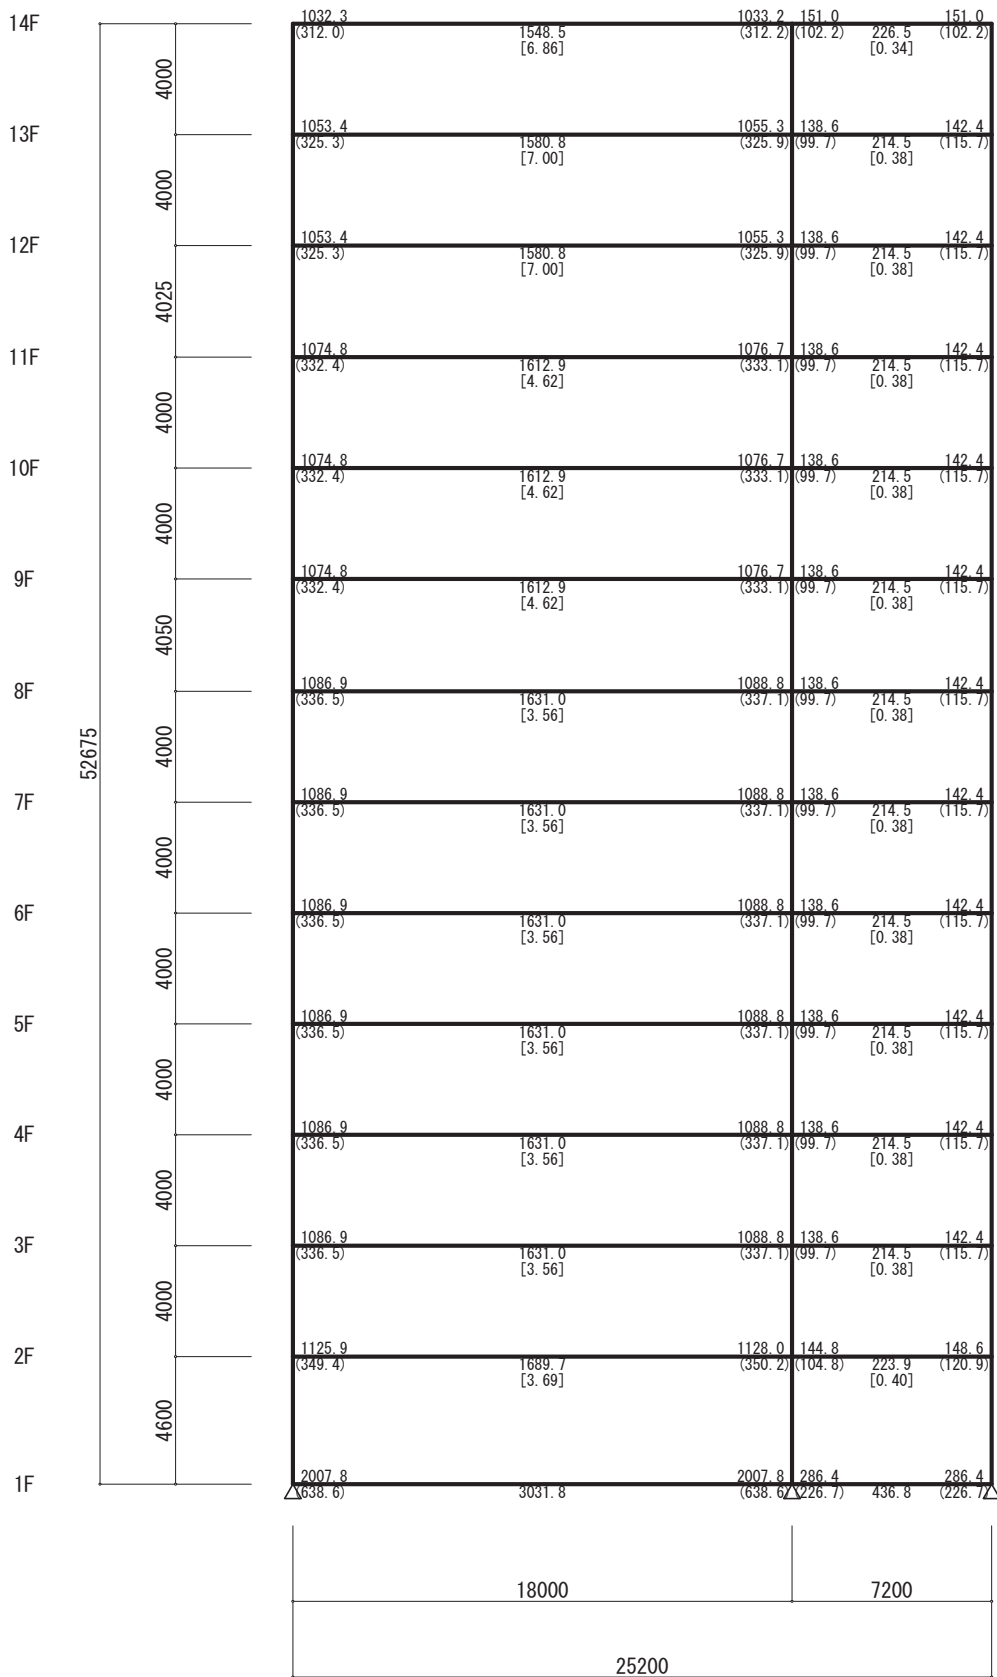

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	1	2	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	2	3	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	3	4	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	4	5	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	5	6	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
13F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
12F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
11F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
10F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
9F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
8F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
7F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
6F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
5F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
4F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
3F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
2F	1	2	87.4	87.4	131.7	72.5	72.5	0.0	0.0	0.055
	2	3	81.5	81.5	122.9	67.6	67.6	0.0	0.0	0.116
	3	4	81.5	81.5	122.9	67.6	67.6	0.0	0.0	0.116
	4	5	81.5	81.5	122.9	67.6	67.6	0.0	0.0	0.116
	5	6	87.4	87.4	131.7	72.5	72.5	0.0	0.0	0.055
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	1	2	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	2	3	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	3	4	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	4	5	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	5	6	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
13F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
12F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
11F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
10F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
9F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
8F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
7F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	2	3	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	3	4	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	4	5	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	5	6	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
13F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
12F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
11F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
10F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
9F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1032.3	1033.2	1548.5	312.0	312.2	0.0	0.0	6.860
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
13F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
12F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	1074.8	1076.7	1612.9	332.4	333.1	0.0	0.0	4.623
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	1074.8	1076.7	1612.9	332.4	333.1	0.0	0.0	4.623
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	1074.8	1076.7	1612.9	332.4	333.1	0.0	0.0	4.623
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1125.9	1128.0	1689.7	349.4	350.2	0.0	0.0	3.688
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	A	B	2007.8	2007.8	3031.8	638.6	638.6	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
12F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
5F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
4F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	2573.7	2573.7	3900.9	796.5	796.5	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
12F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
5F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
4F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	2573.7	2573.7	3900.9	796.5	796.5	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
12F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
5F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
4F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	2573.7	2573.7	3900.9	796.5	796.5	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
12F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
5F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
4F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	2573.7	2573.7	3900.9	796.5	796.5	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1032.3	1033.2	1548.5	312.0	312.2	0.0	0.0	6.860
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
13F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
12F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	1074.8	1076.7	1612.9	332.4	333.1	0.0	0.0	4.623
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	1074.8	1076.7	1612.9	332.4	333.1	0.0	0.0	4.623
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	1074.8	1076.7	1612.9	332.4	333.1	0.0	0.0	4.623
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1125.9	1128.0	1689.7	349.4	350.2	0.0	0.0	3.688
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	2007.8	2007.8	3031.8	638.6	638.6	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	


A-1.2 節点重量


A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段：D.L（固定荷重重量）（kN）


中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

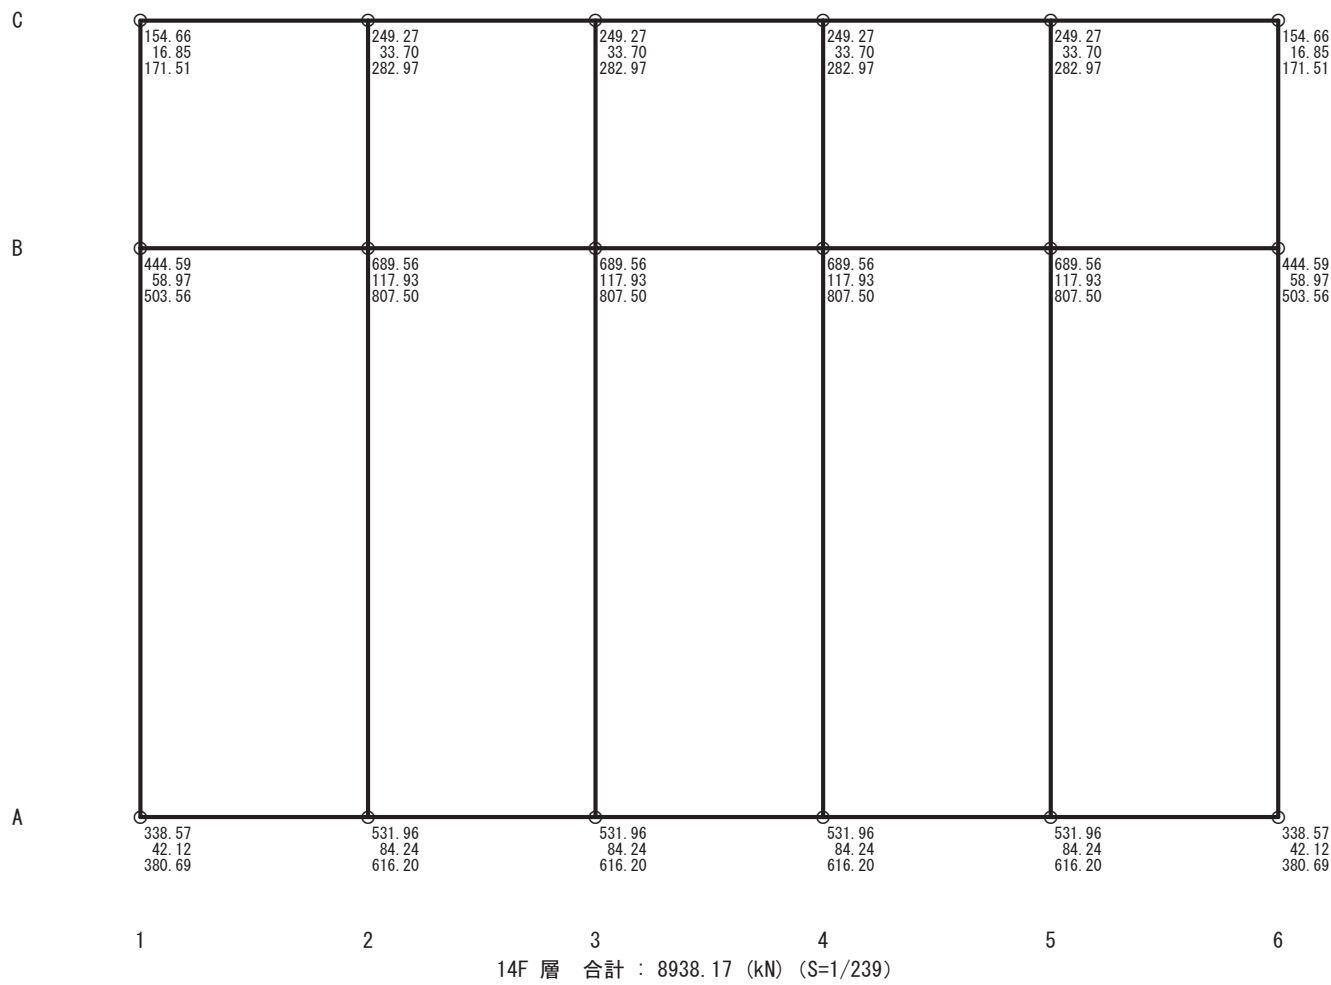


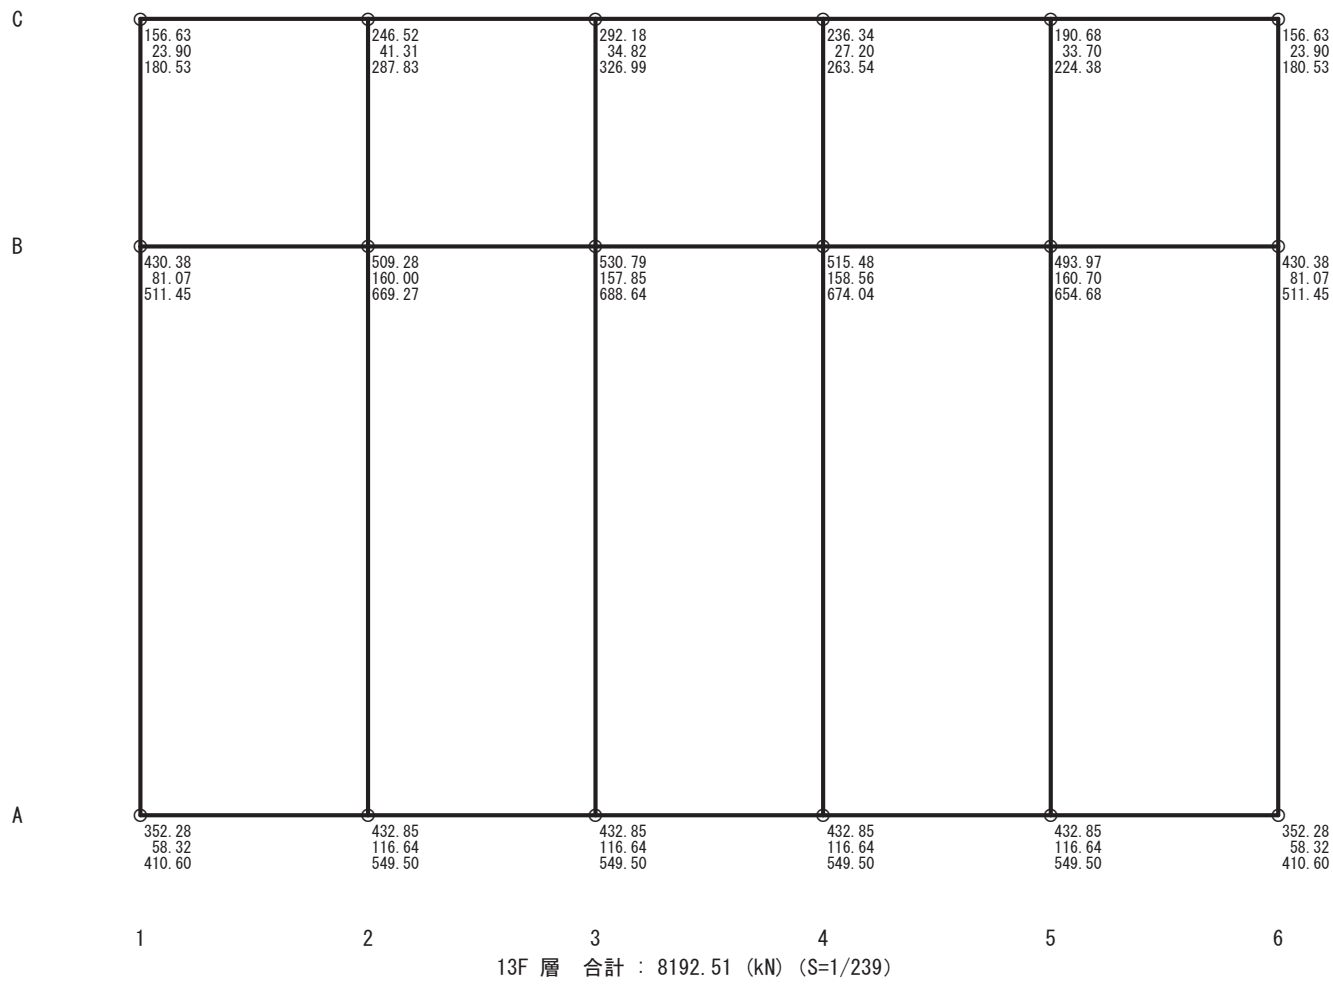


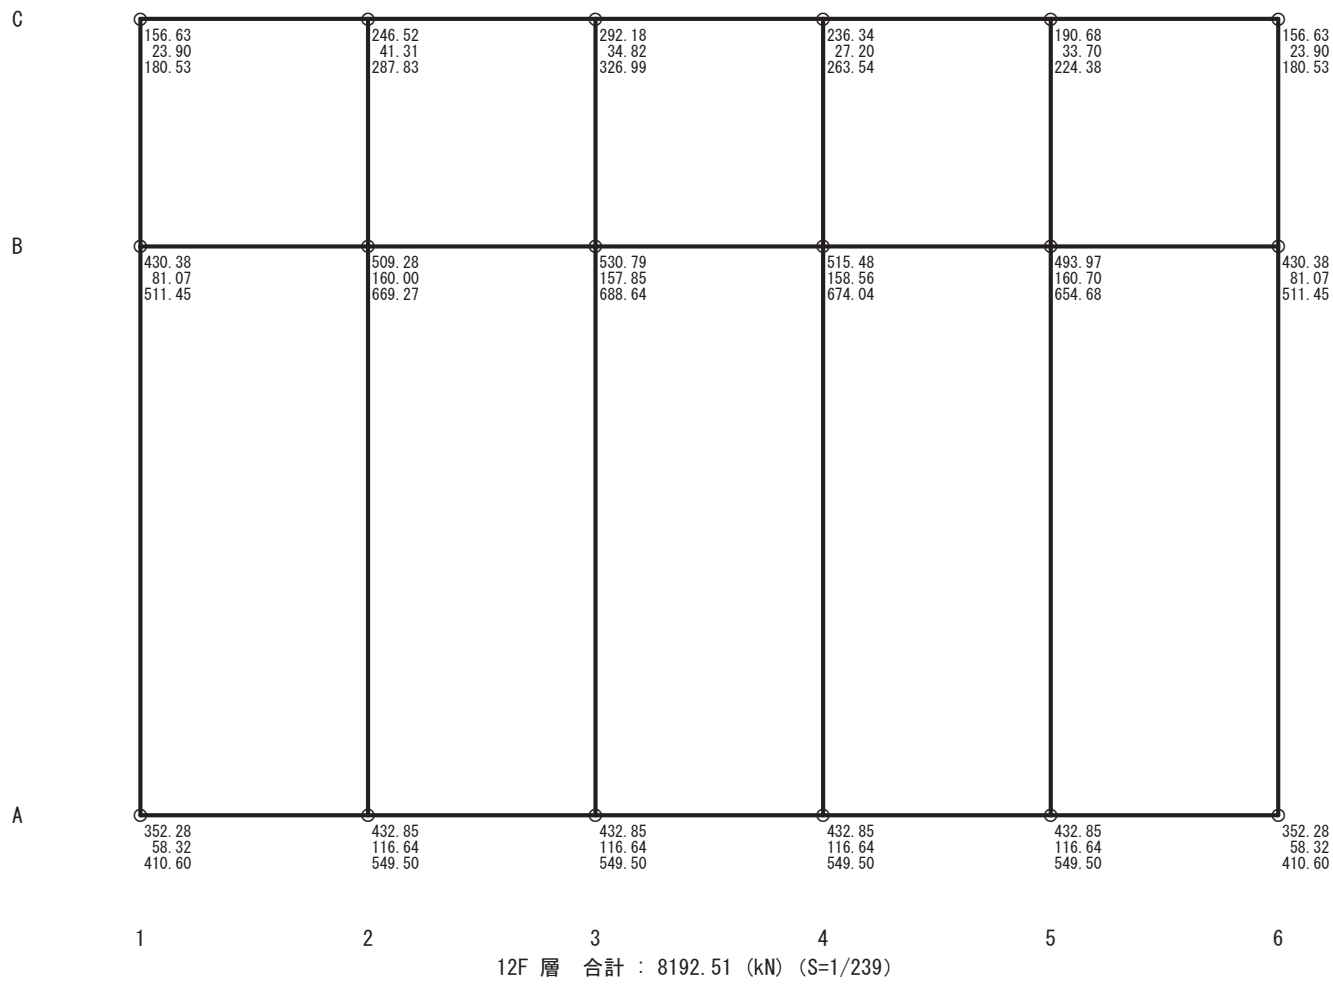


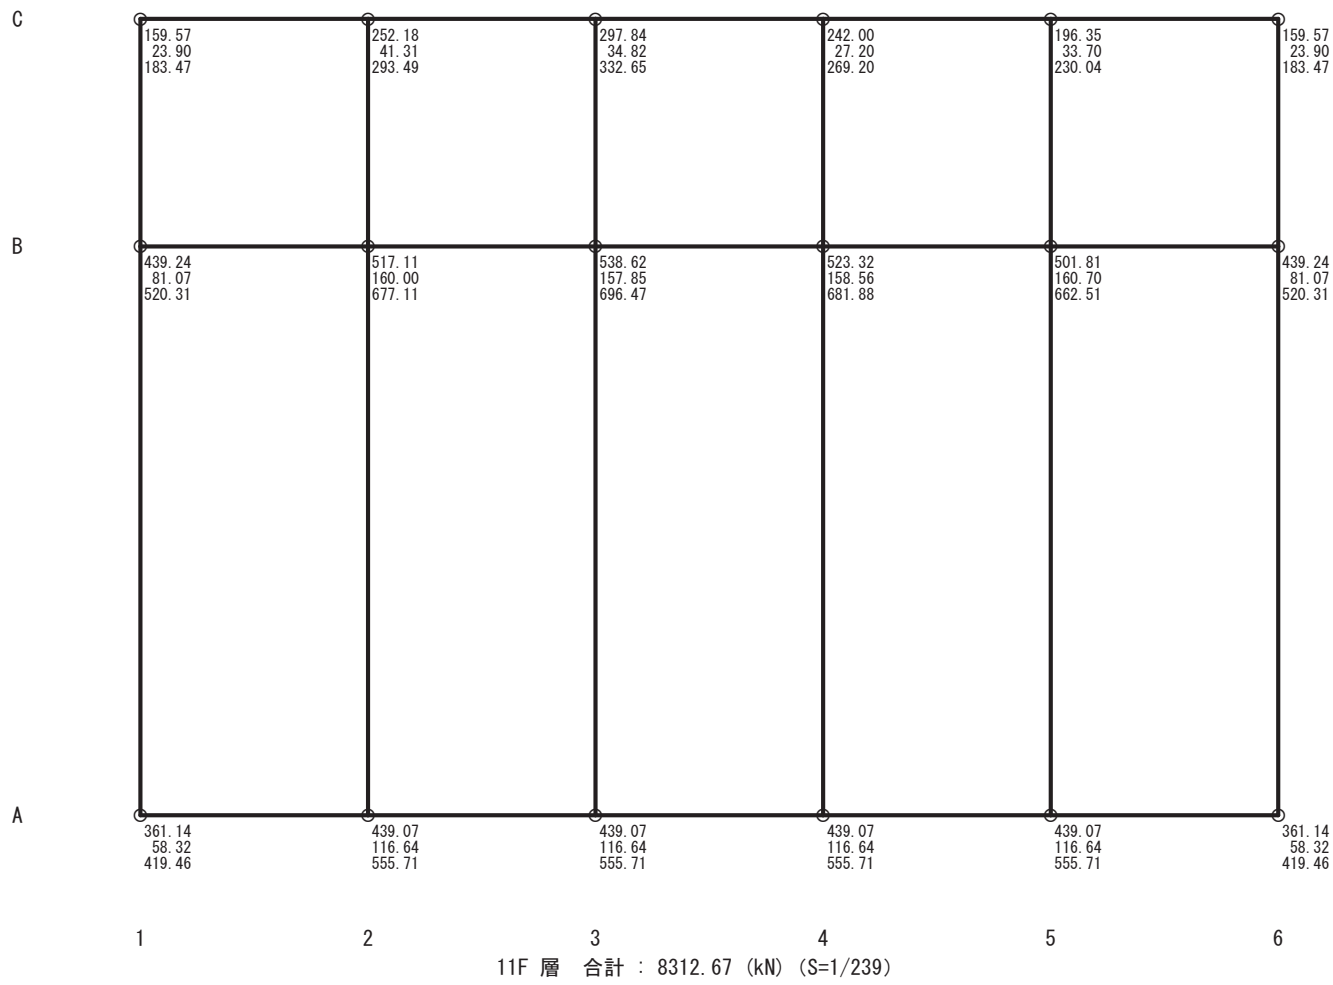


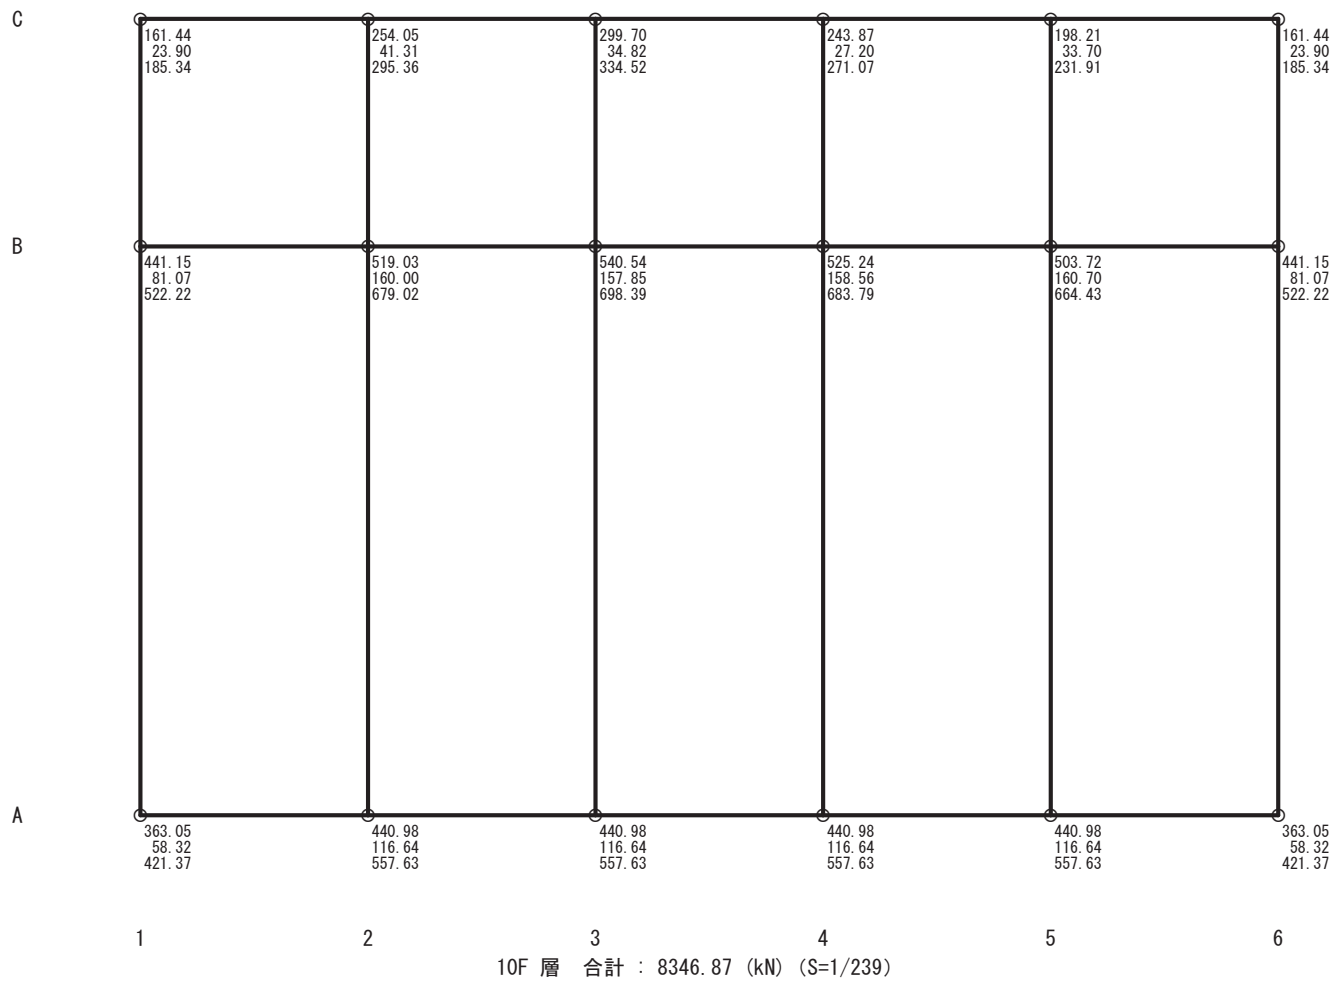


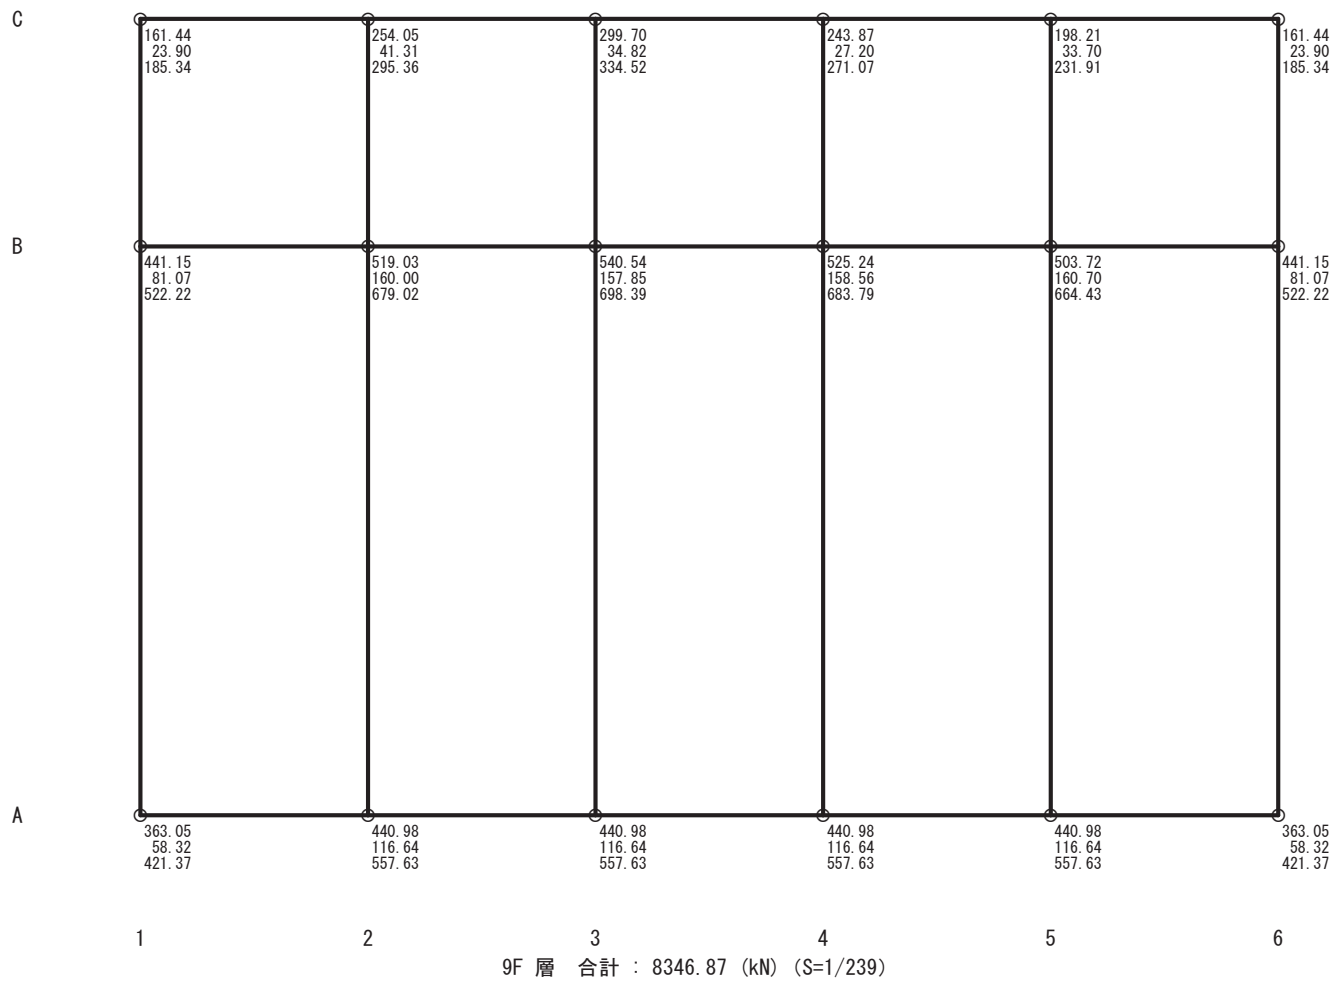


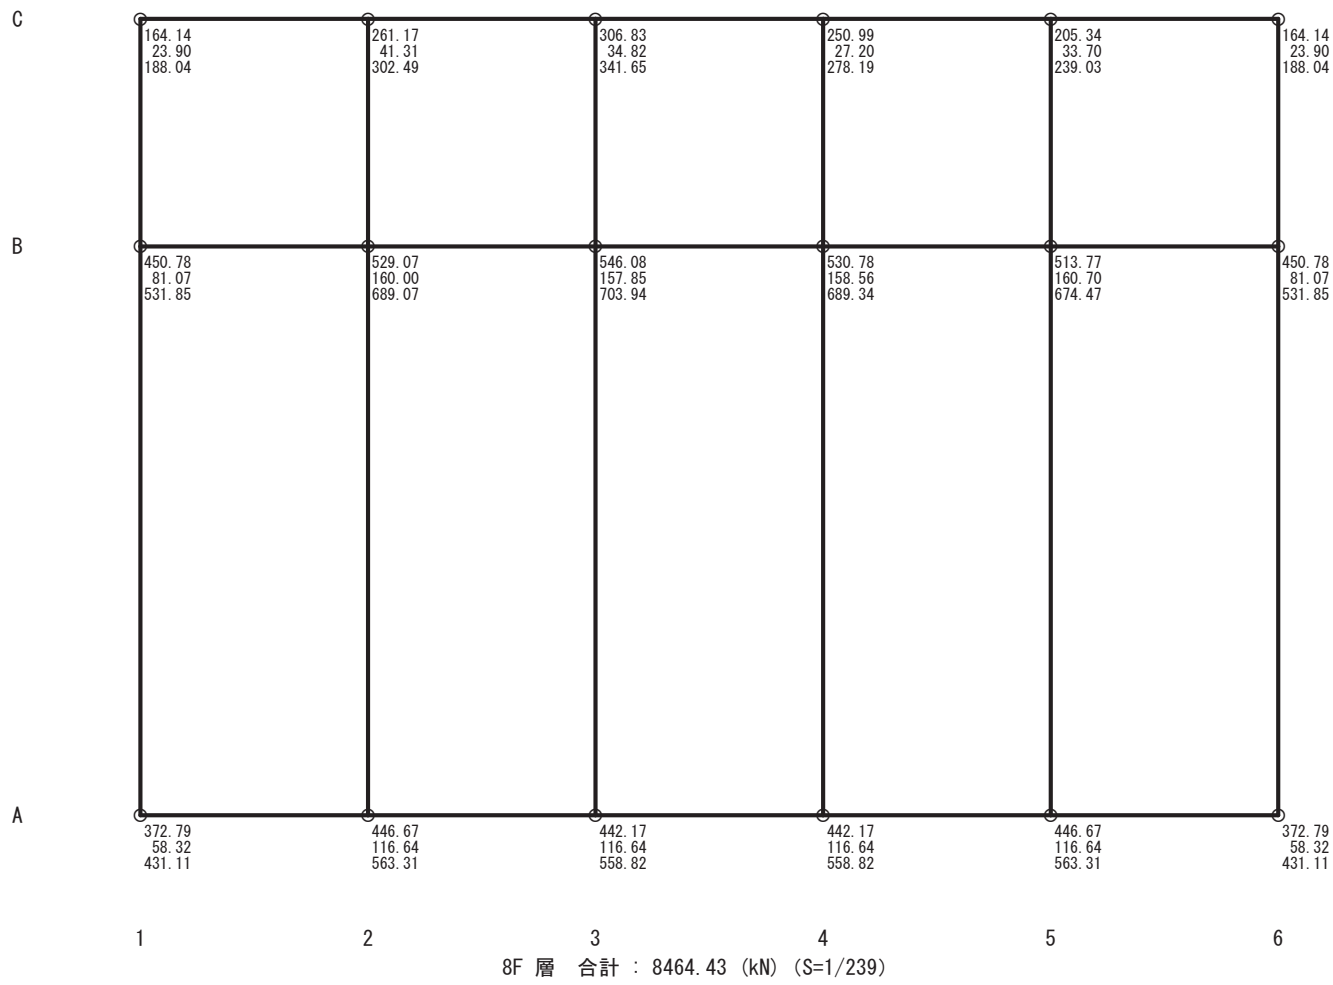


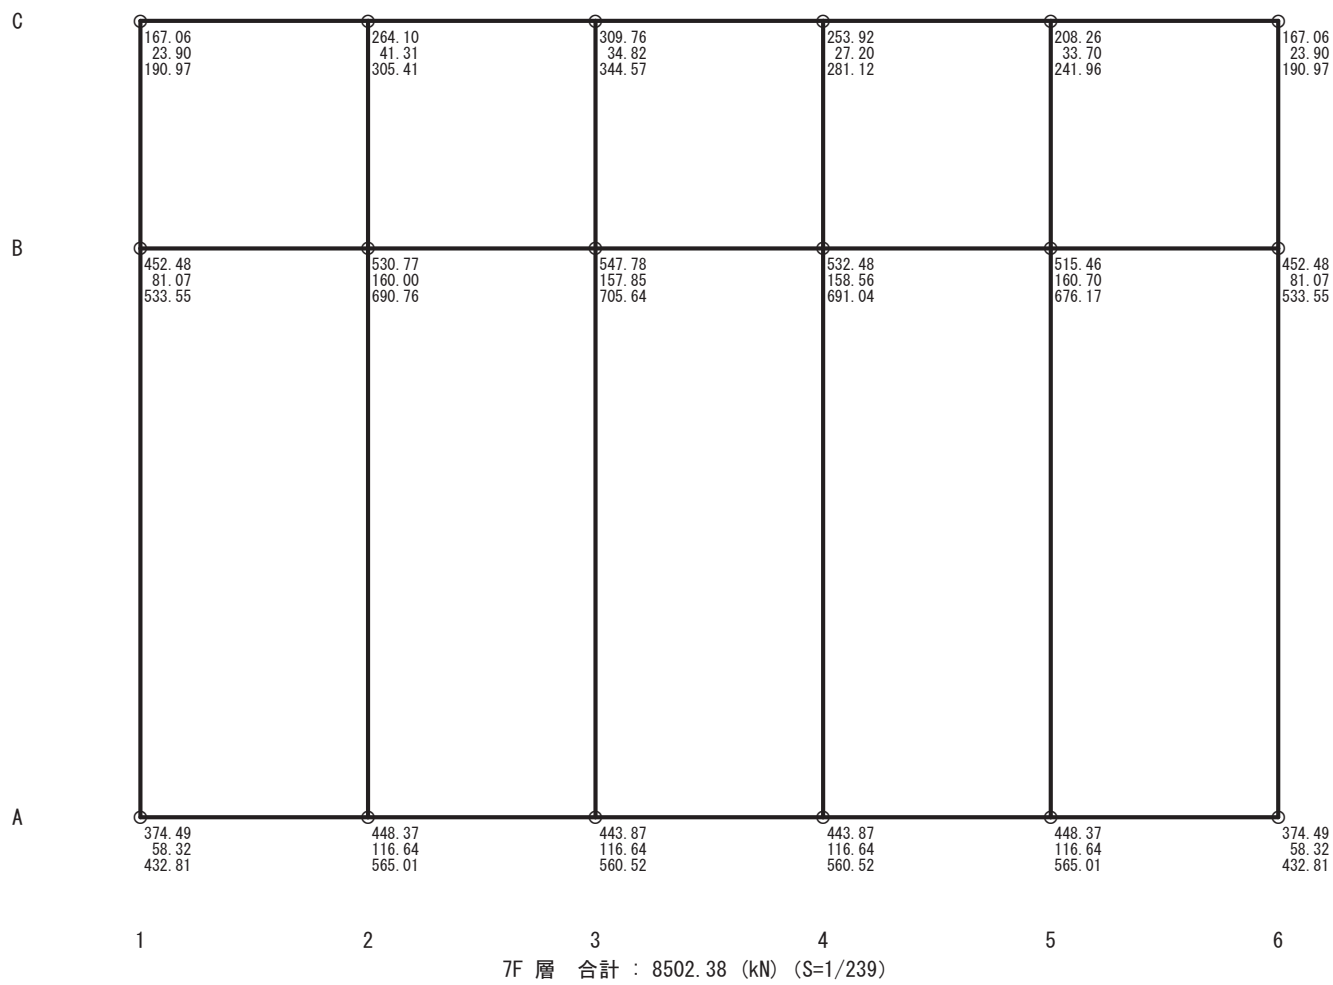


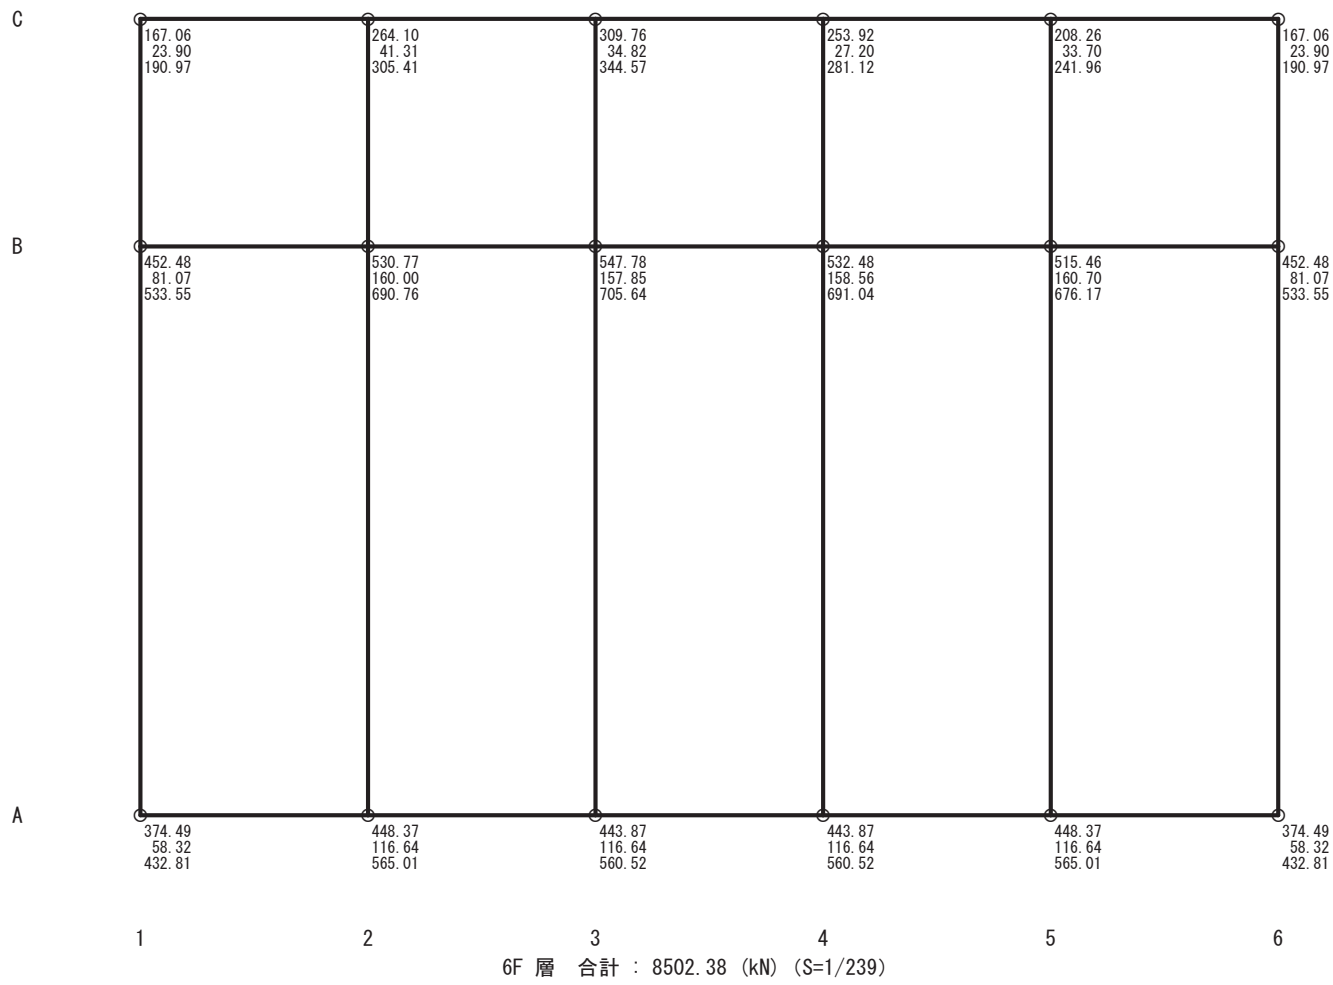


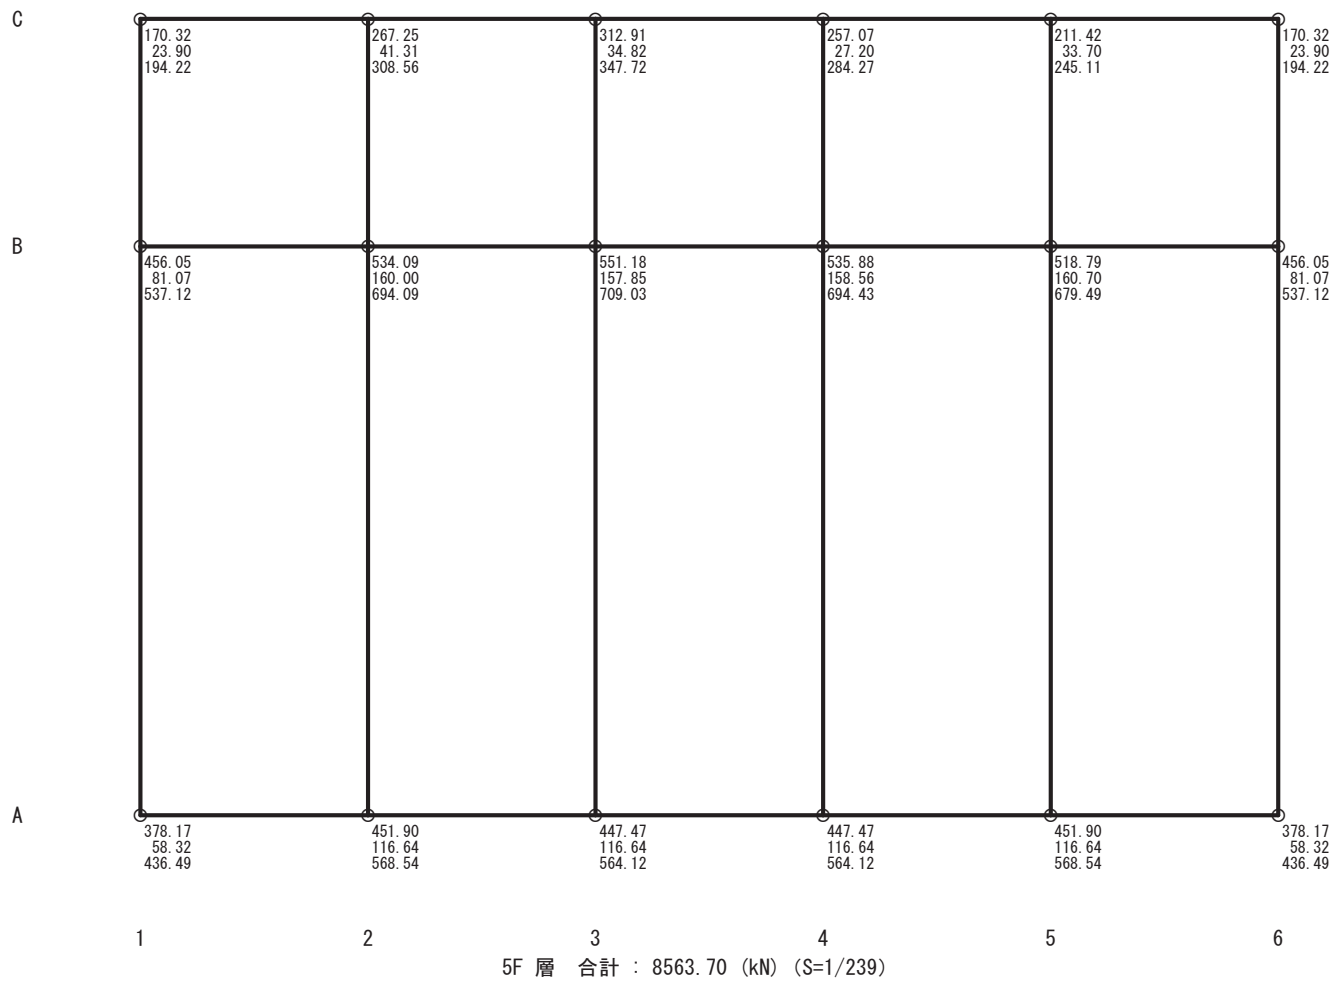

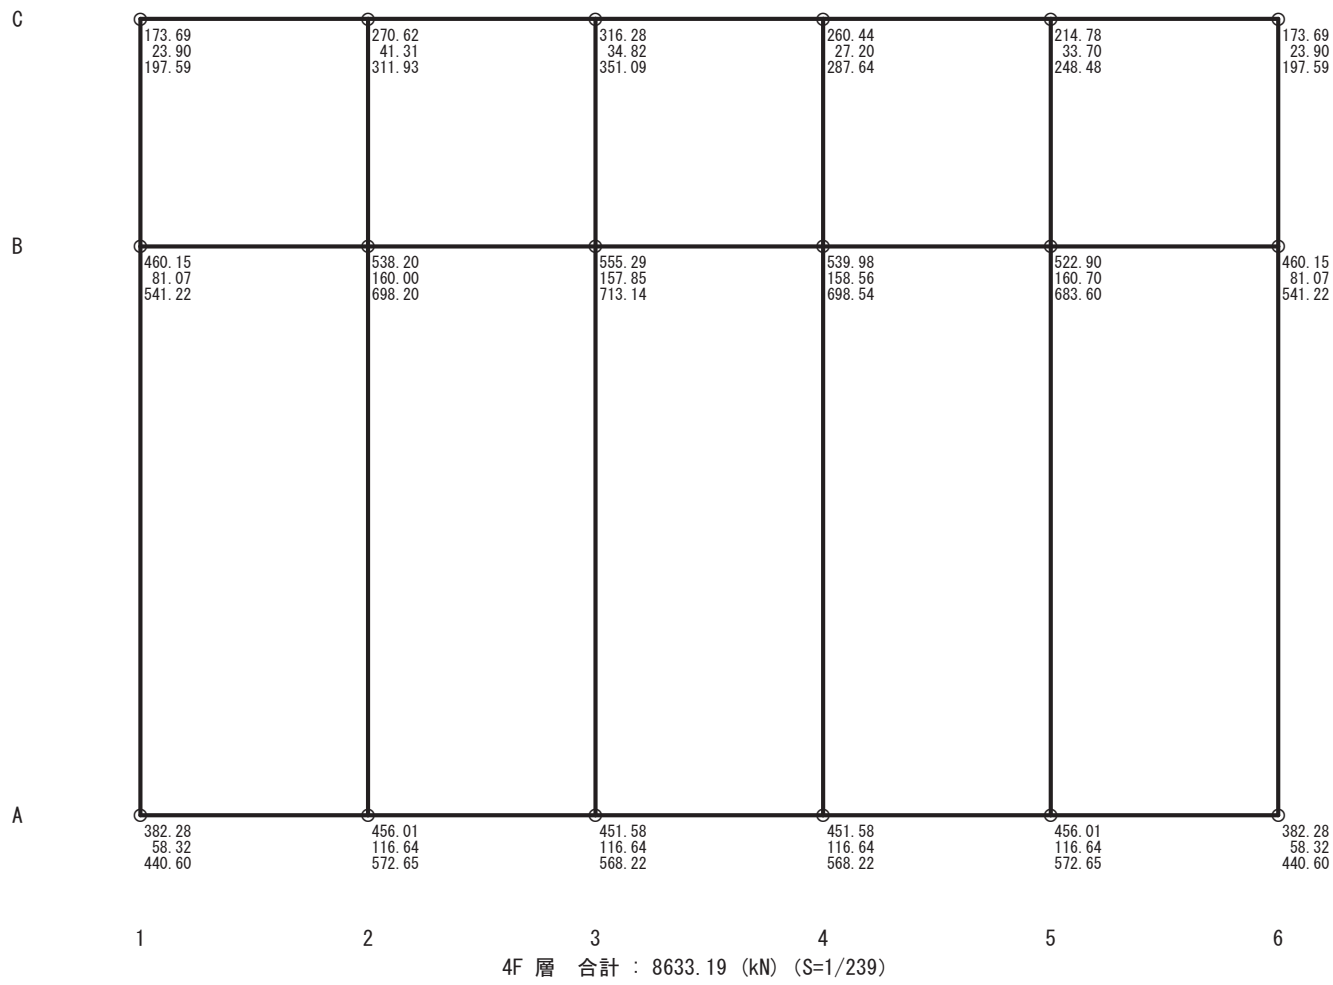


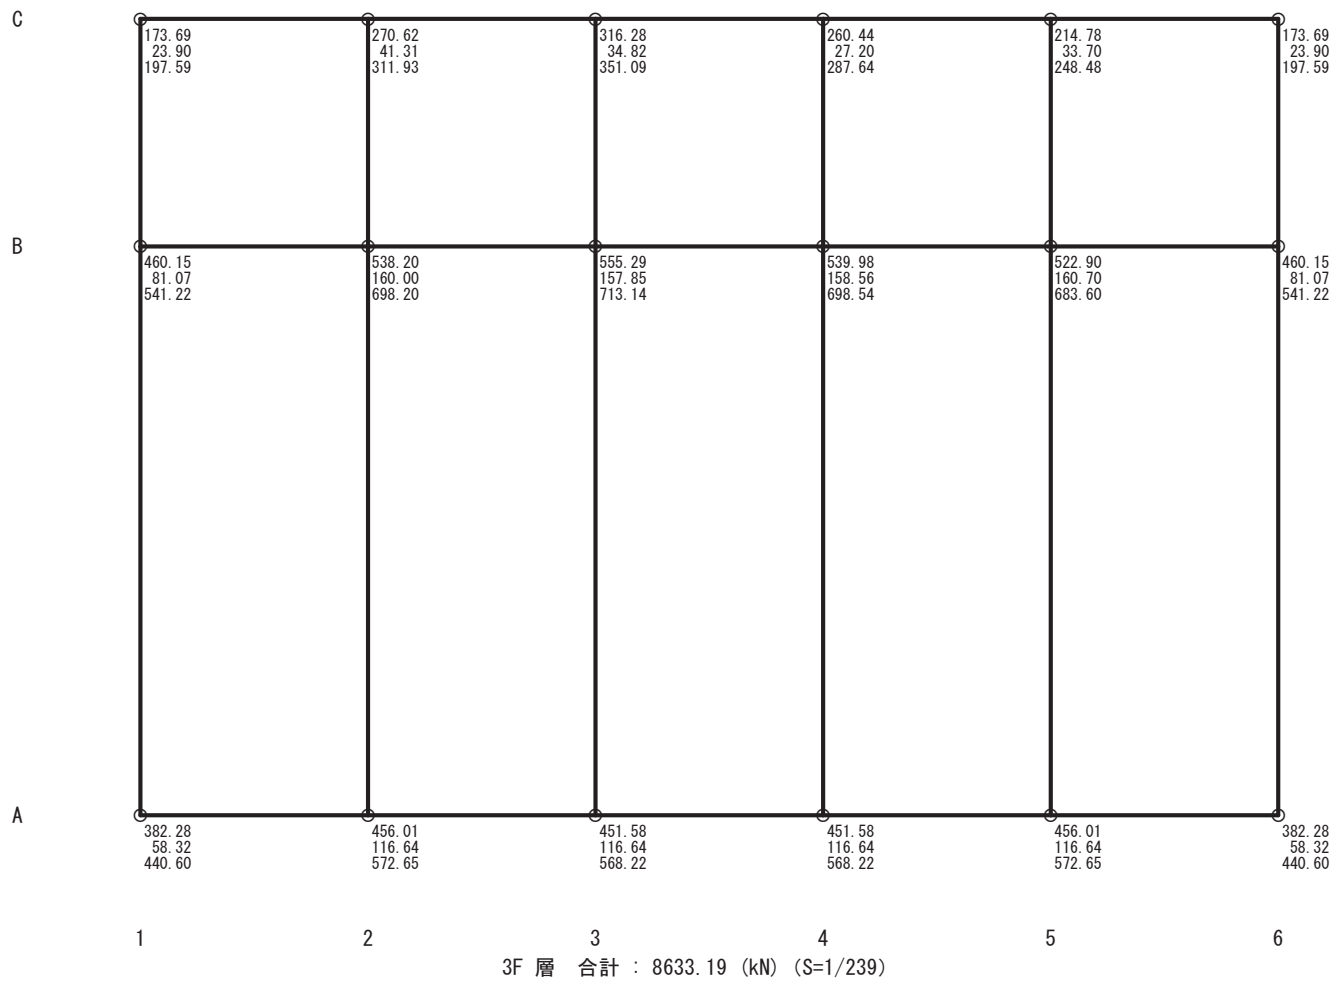


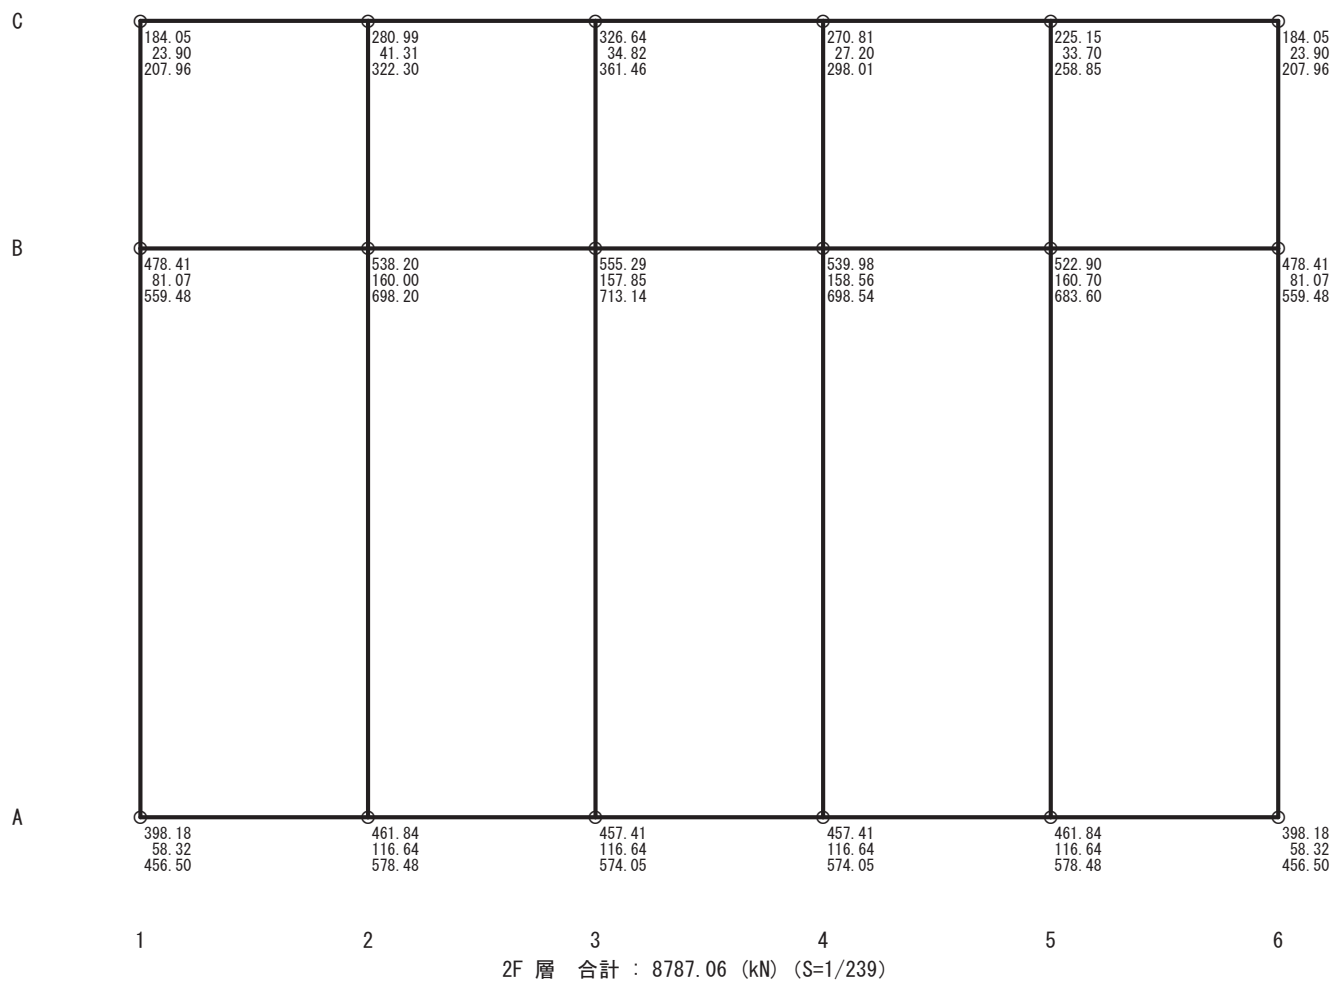


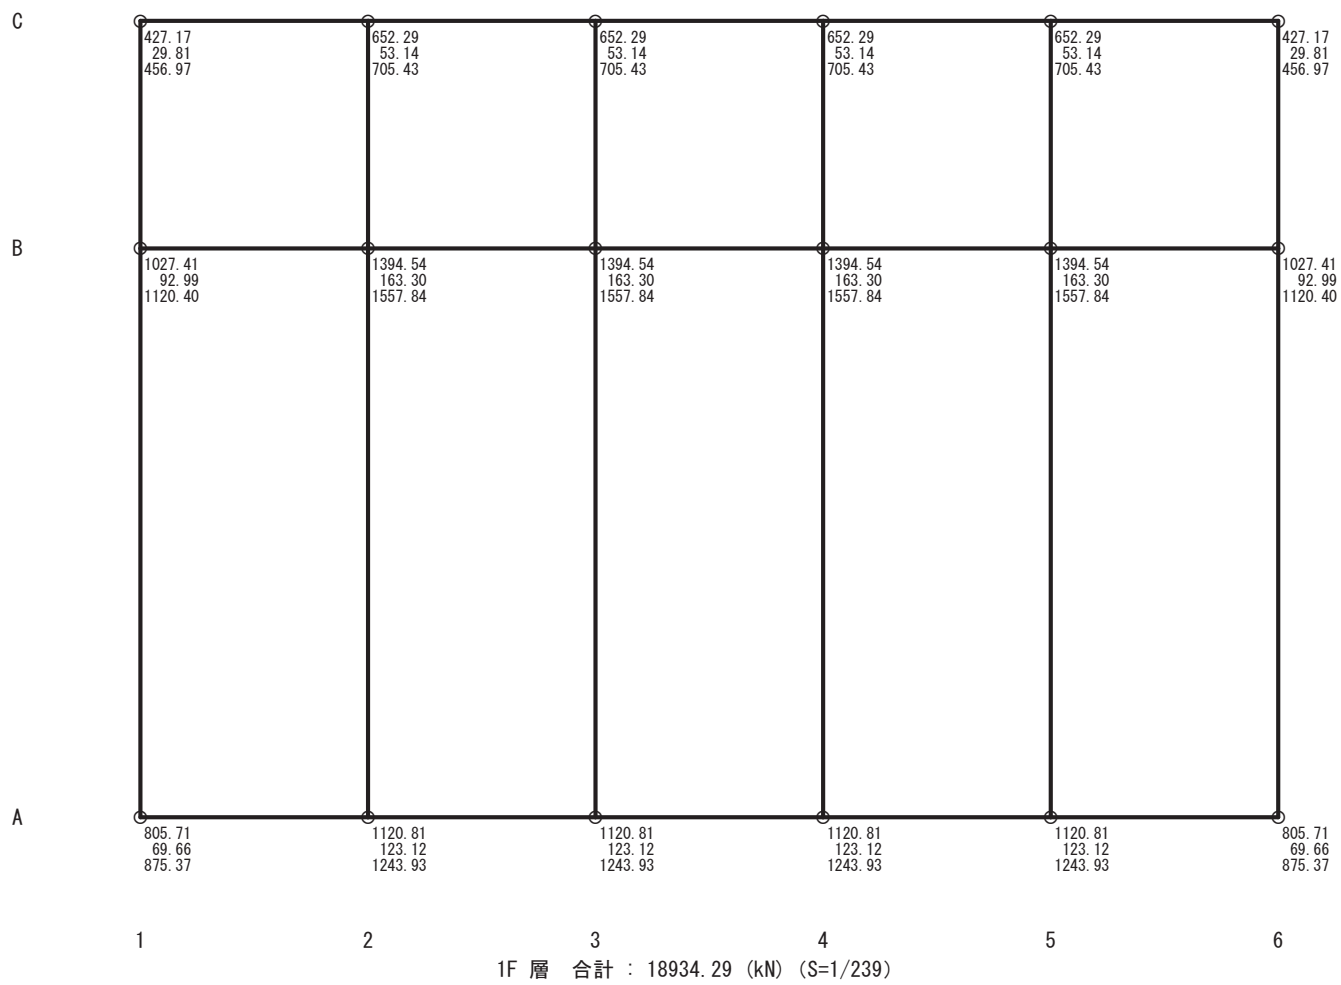



A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

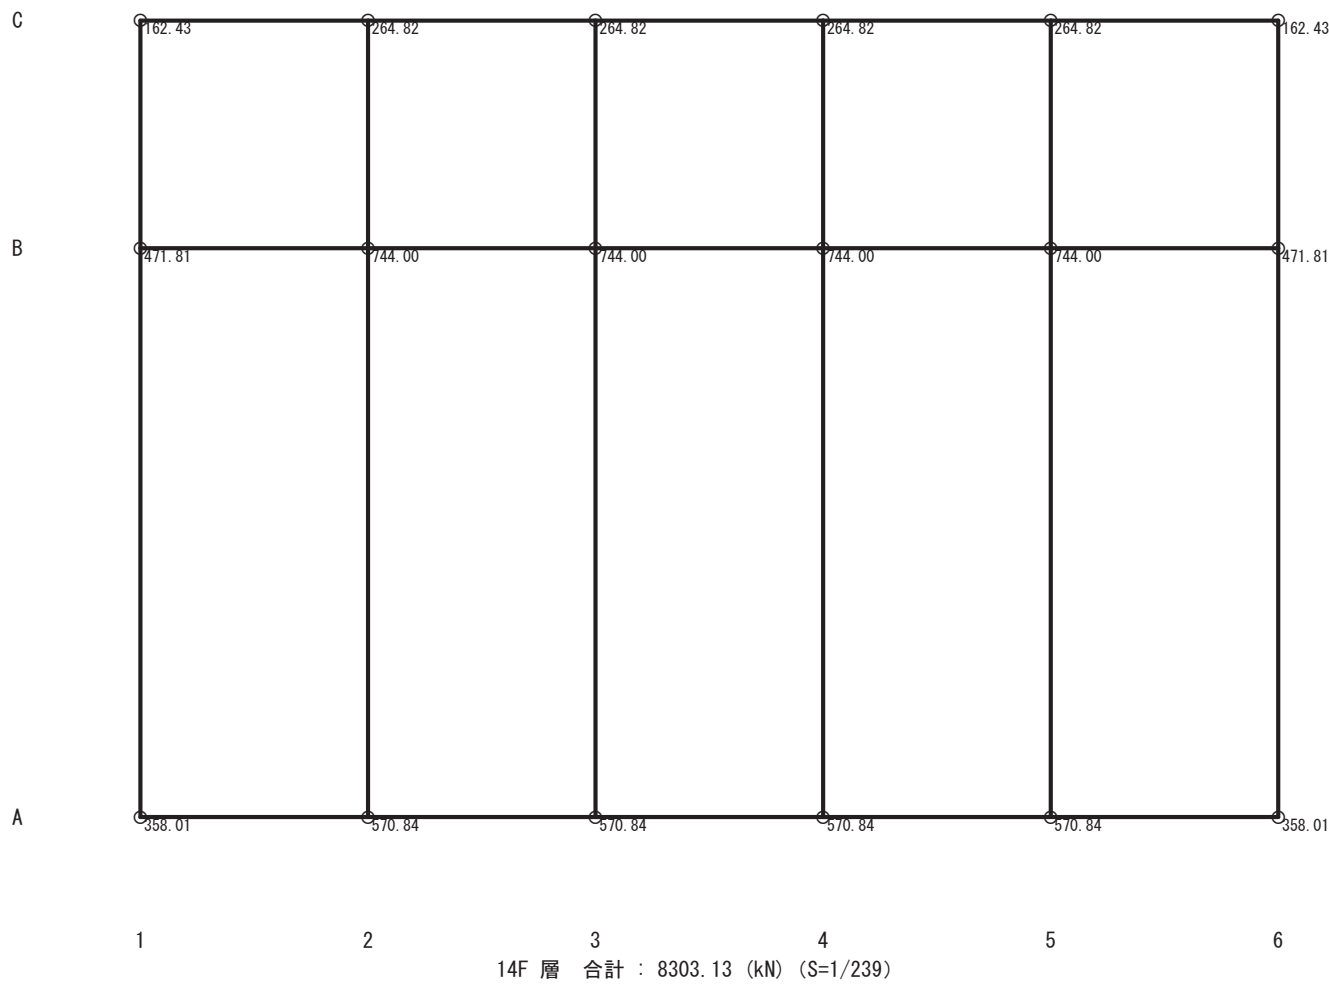


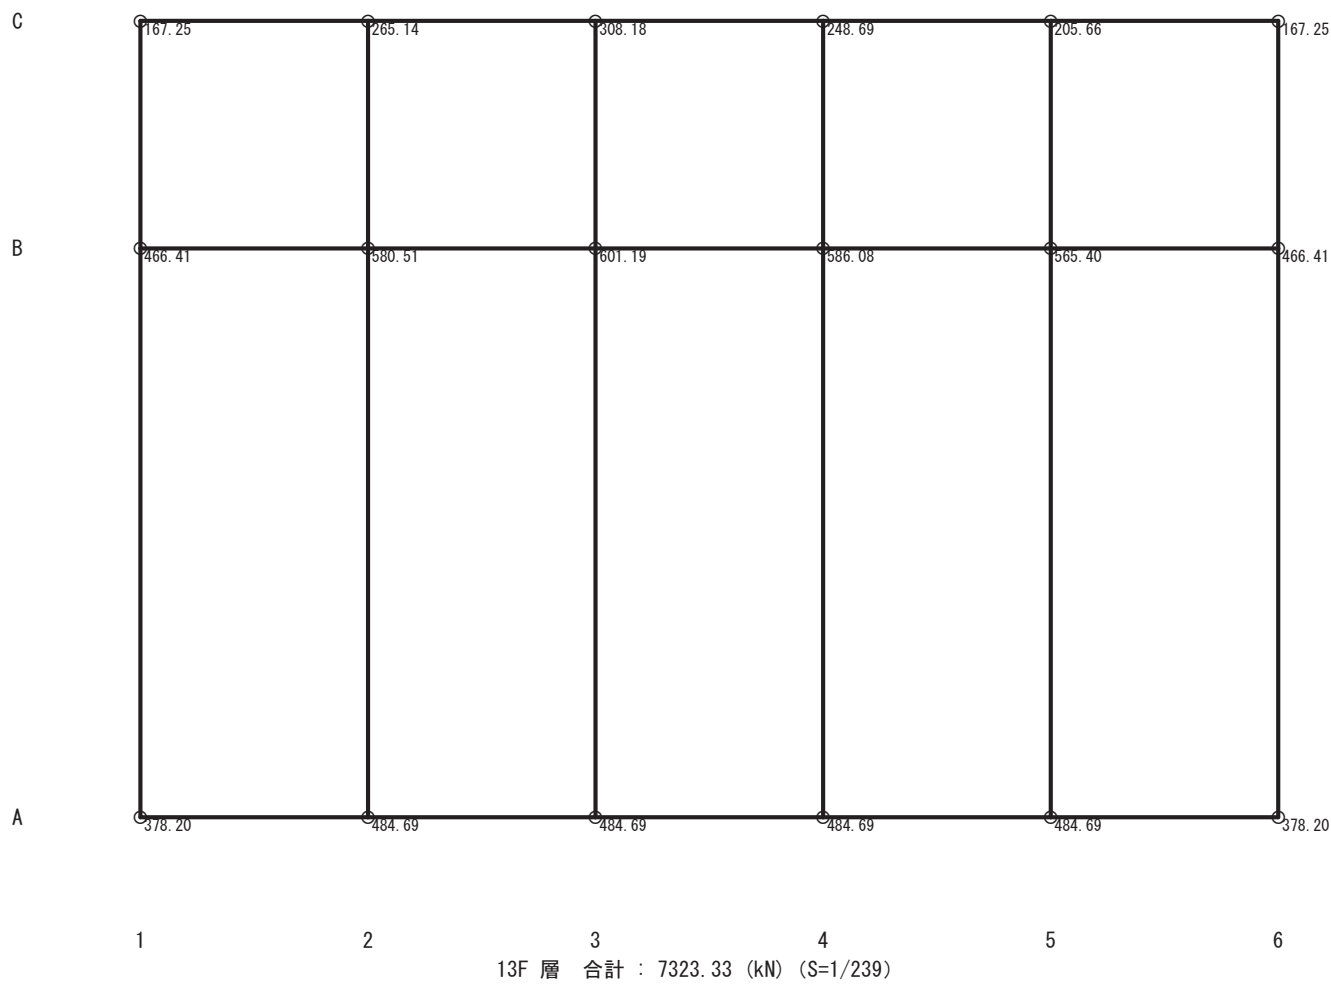


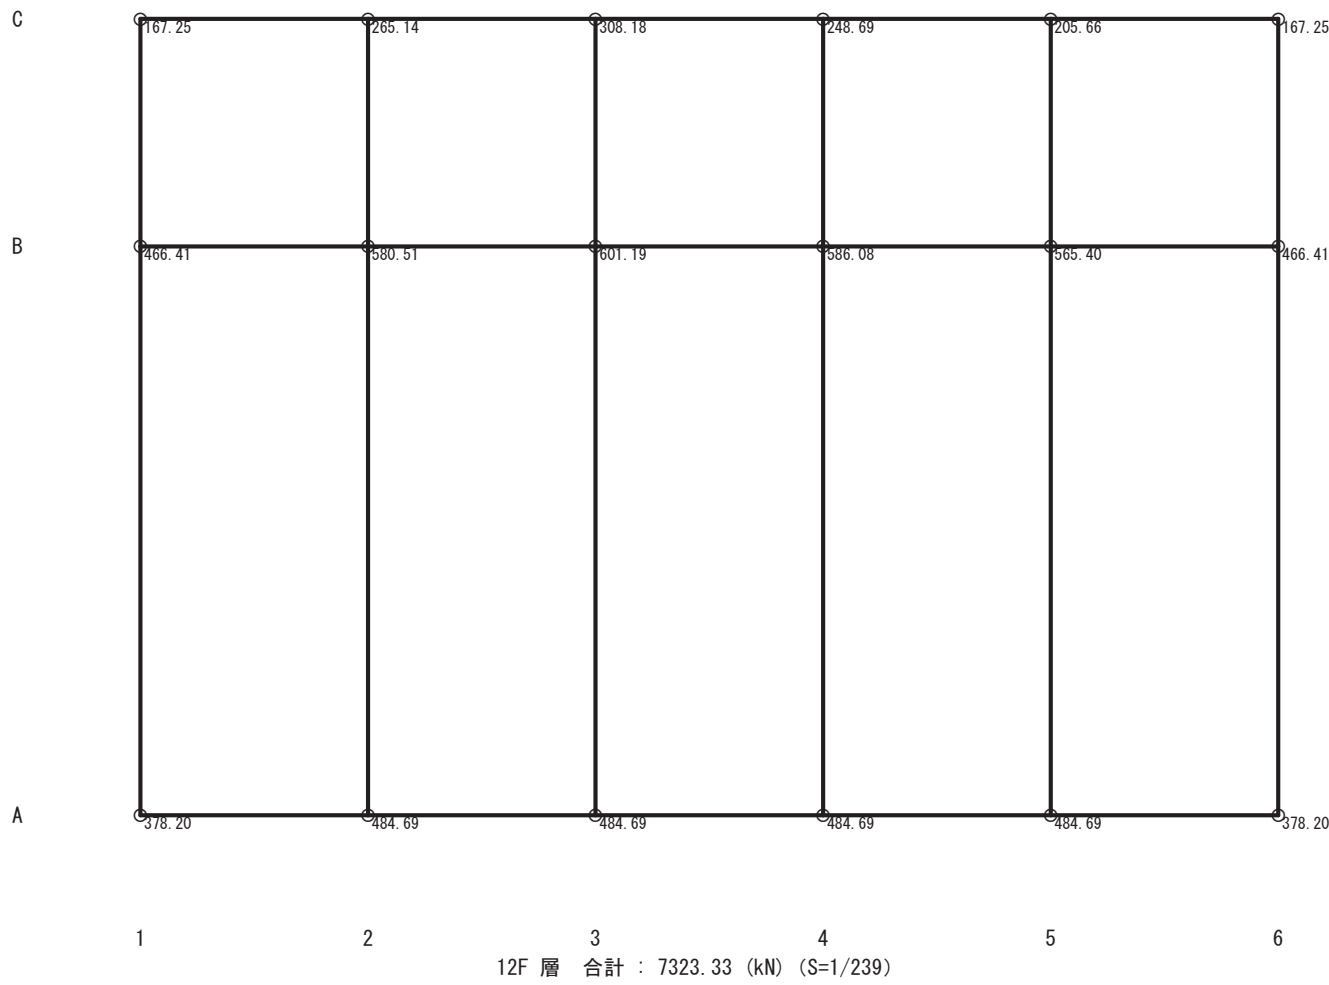


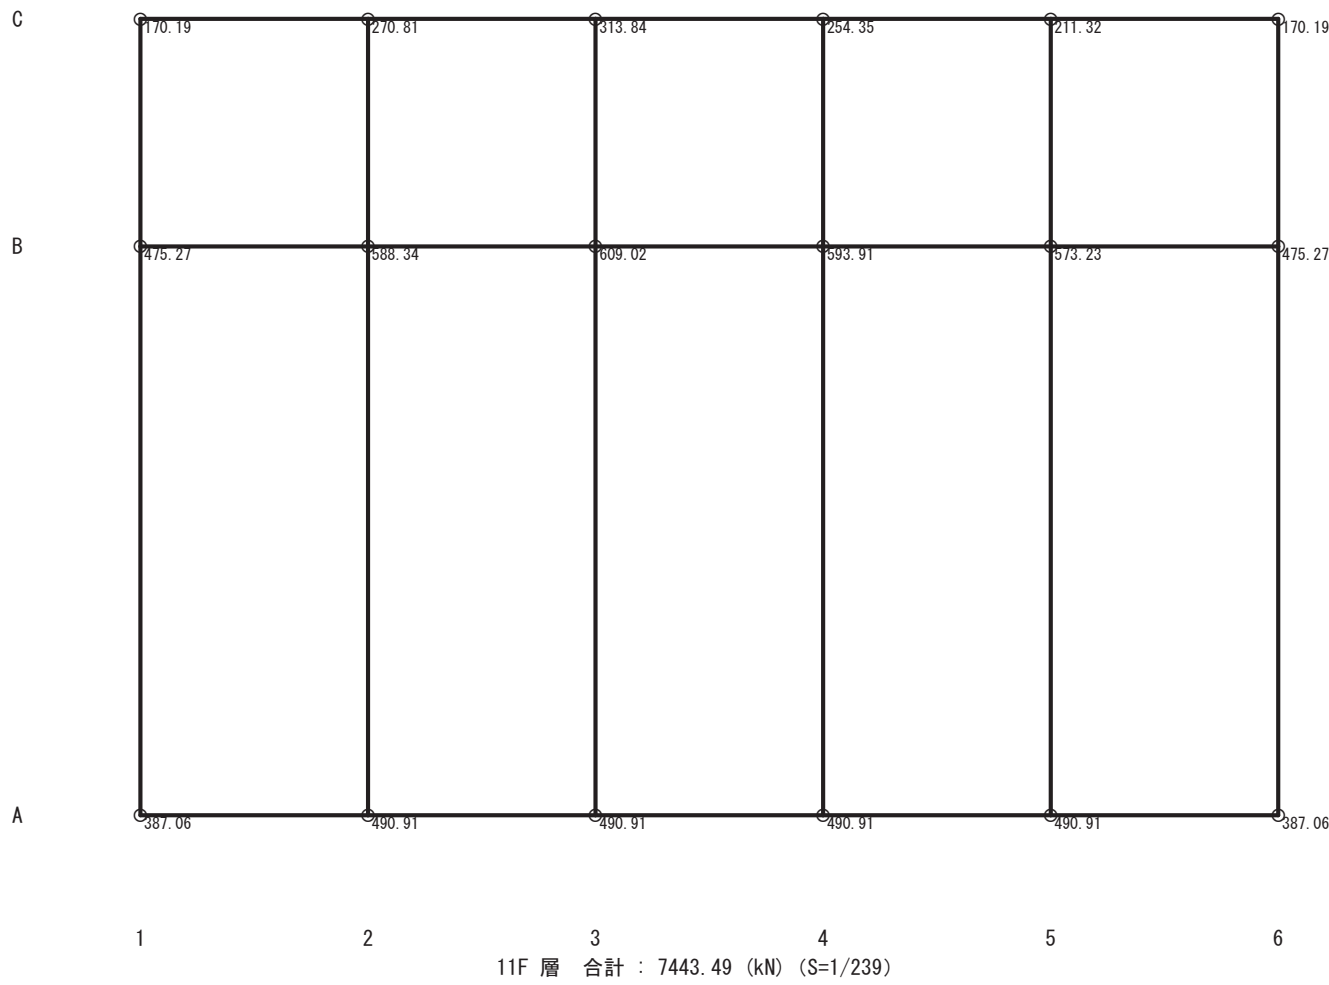


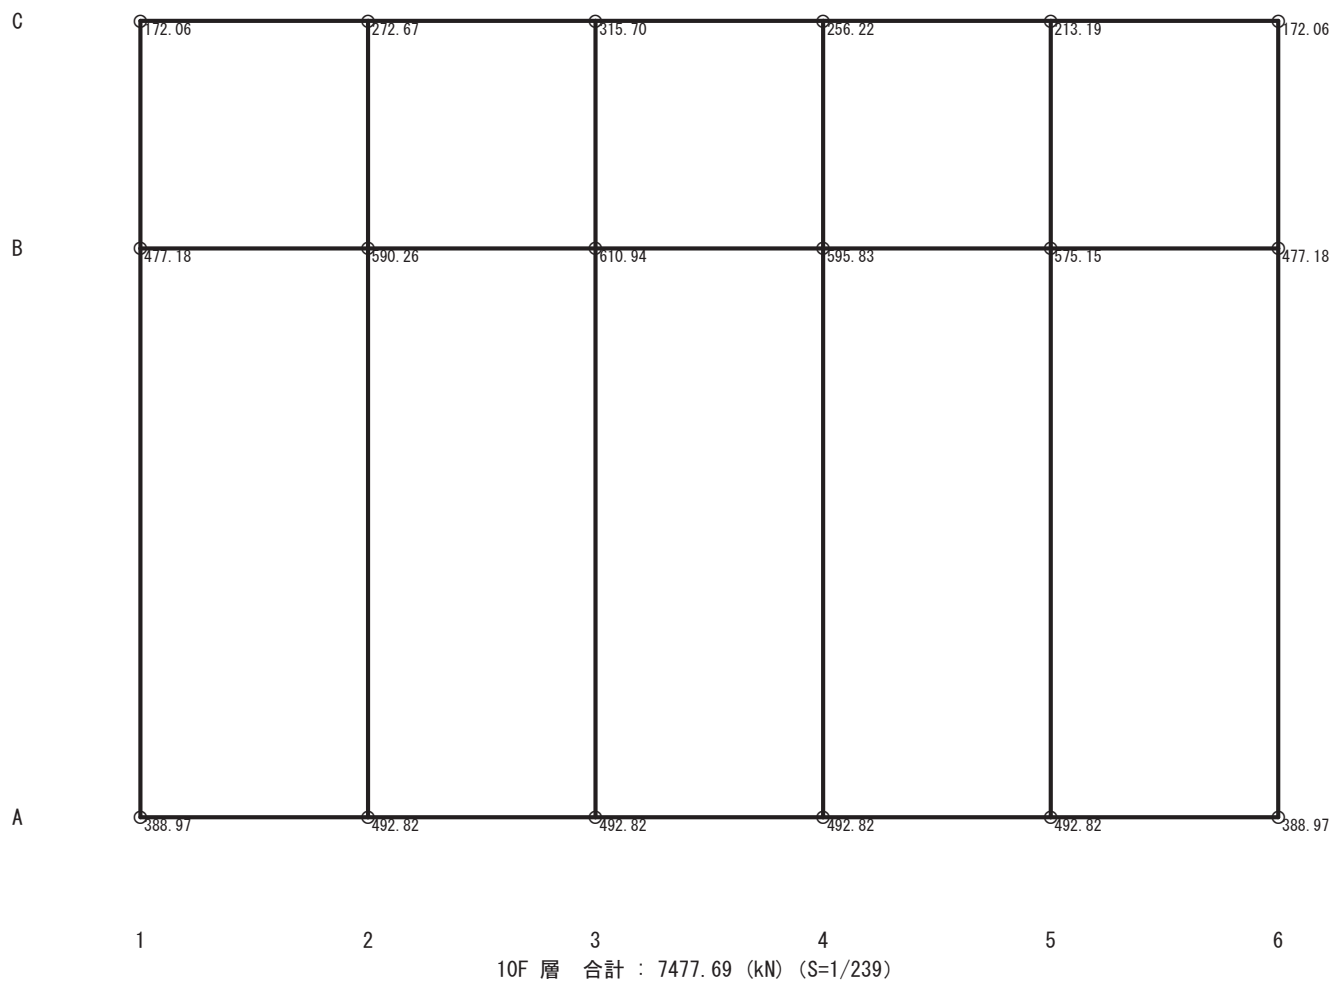


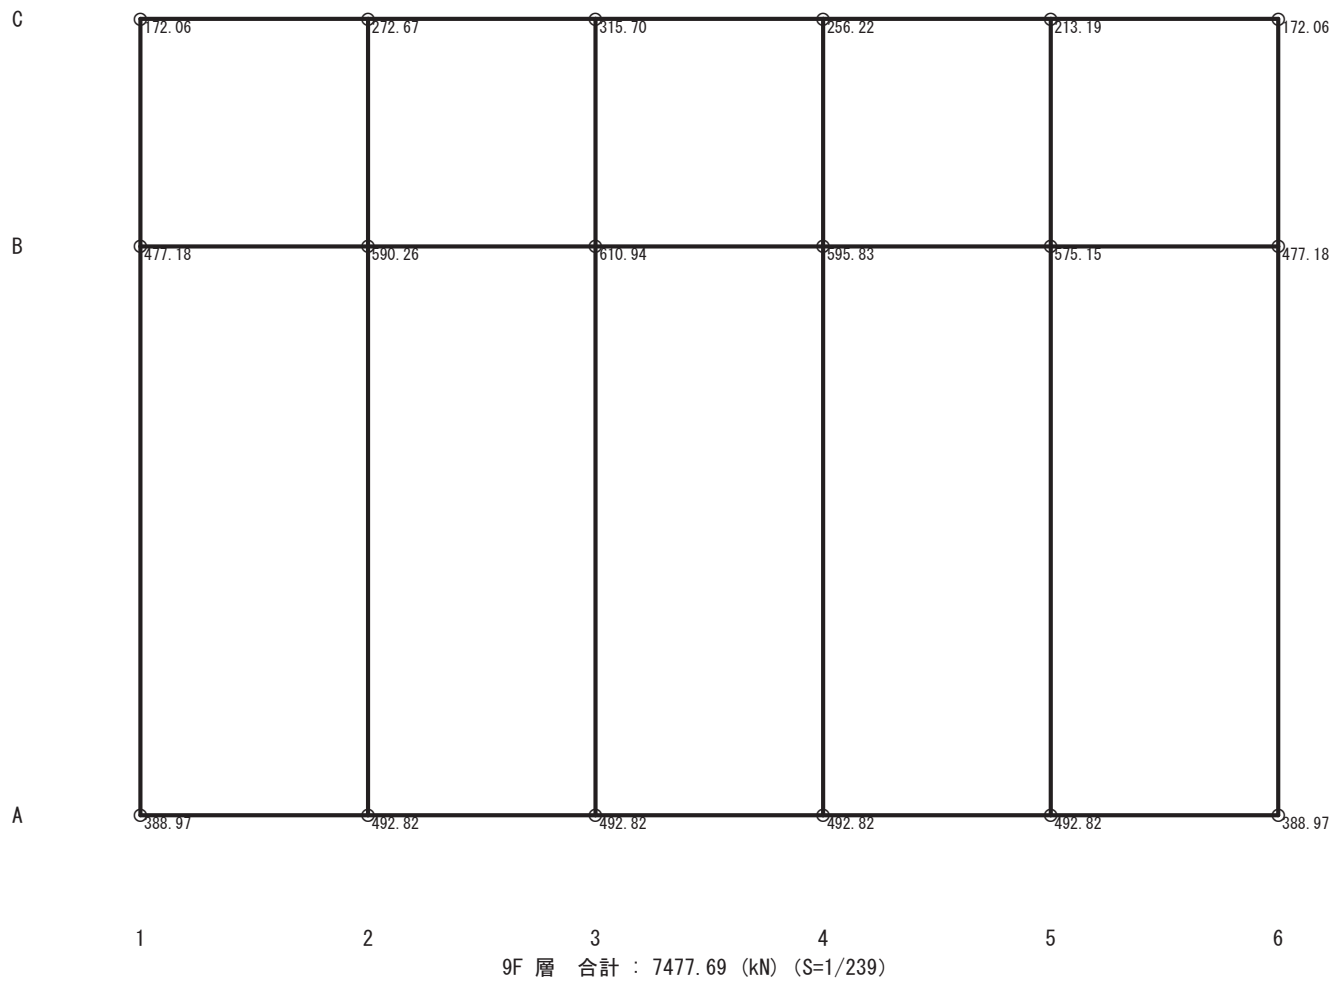


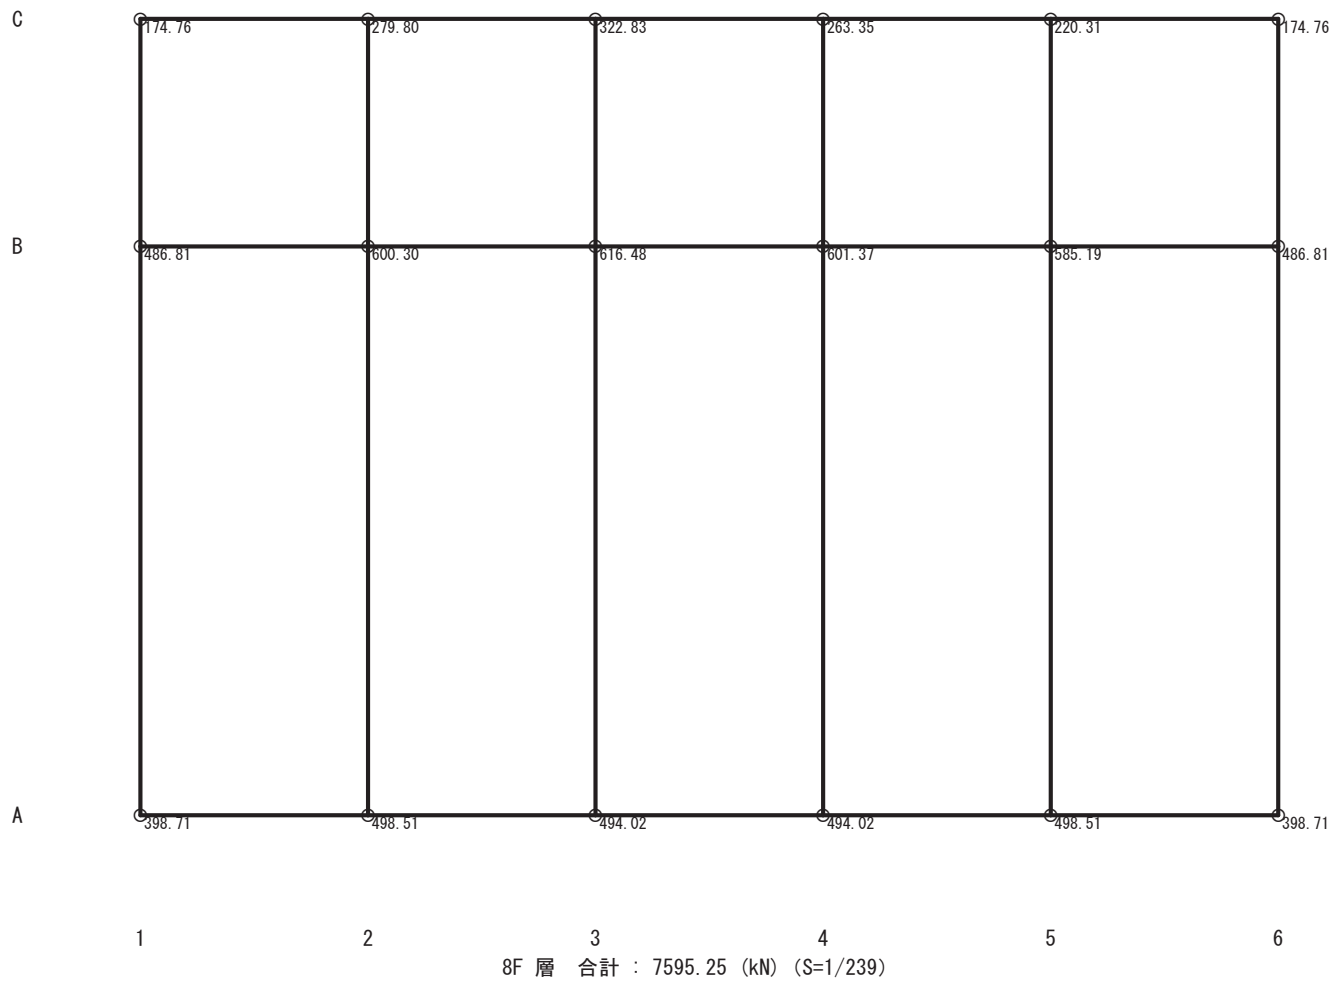


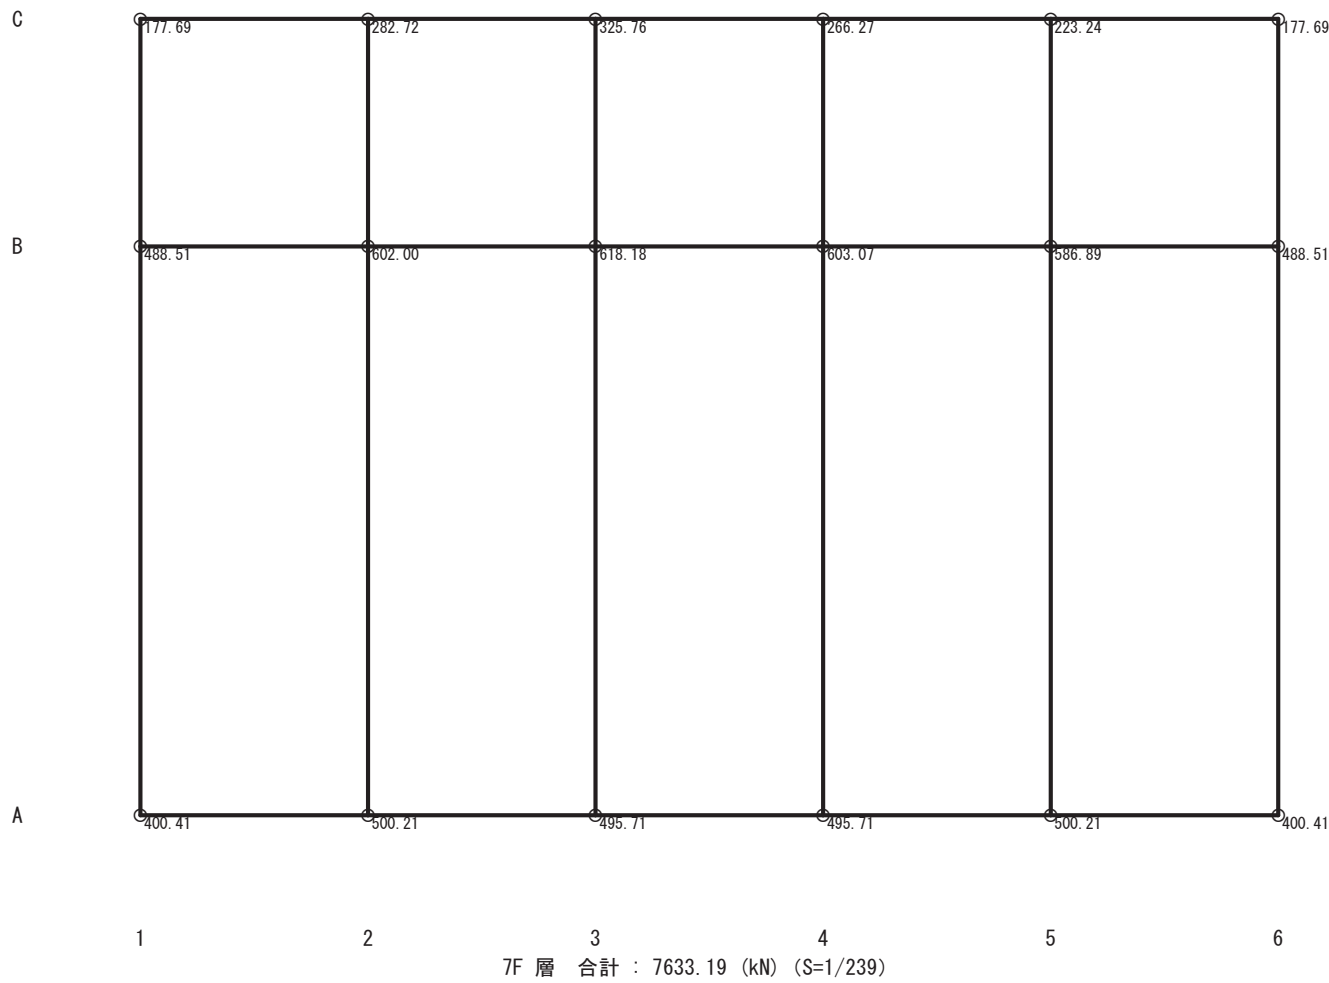


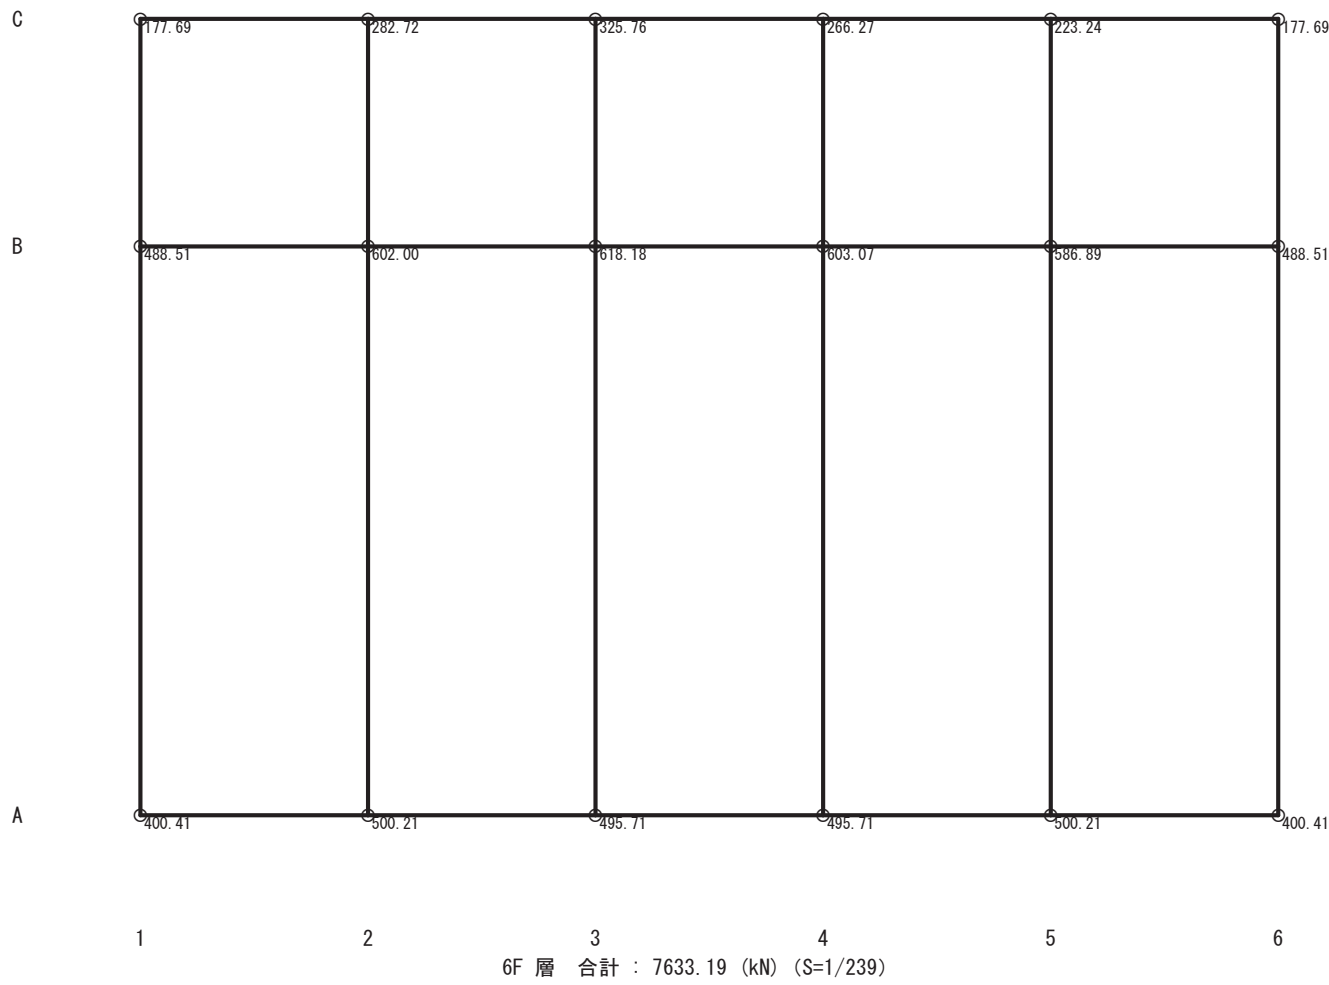


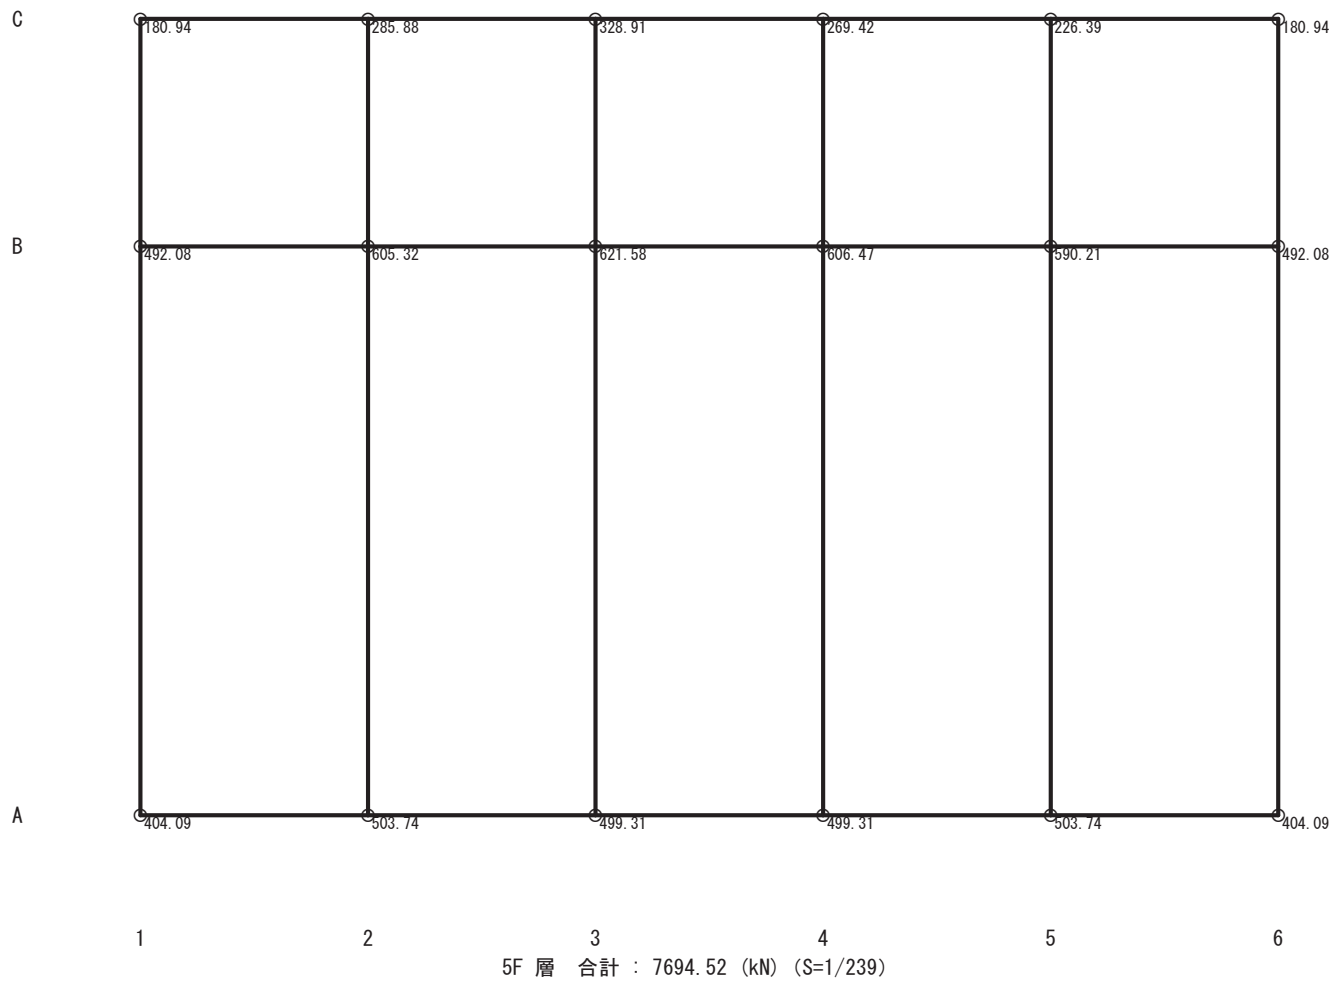

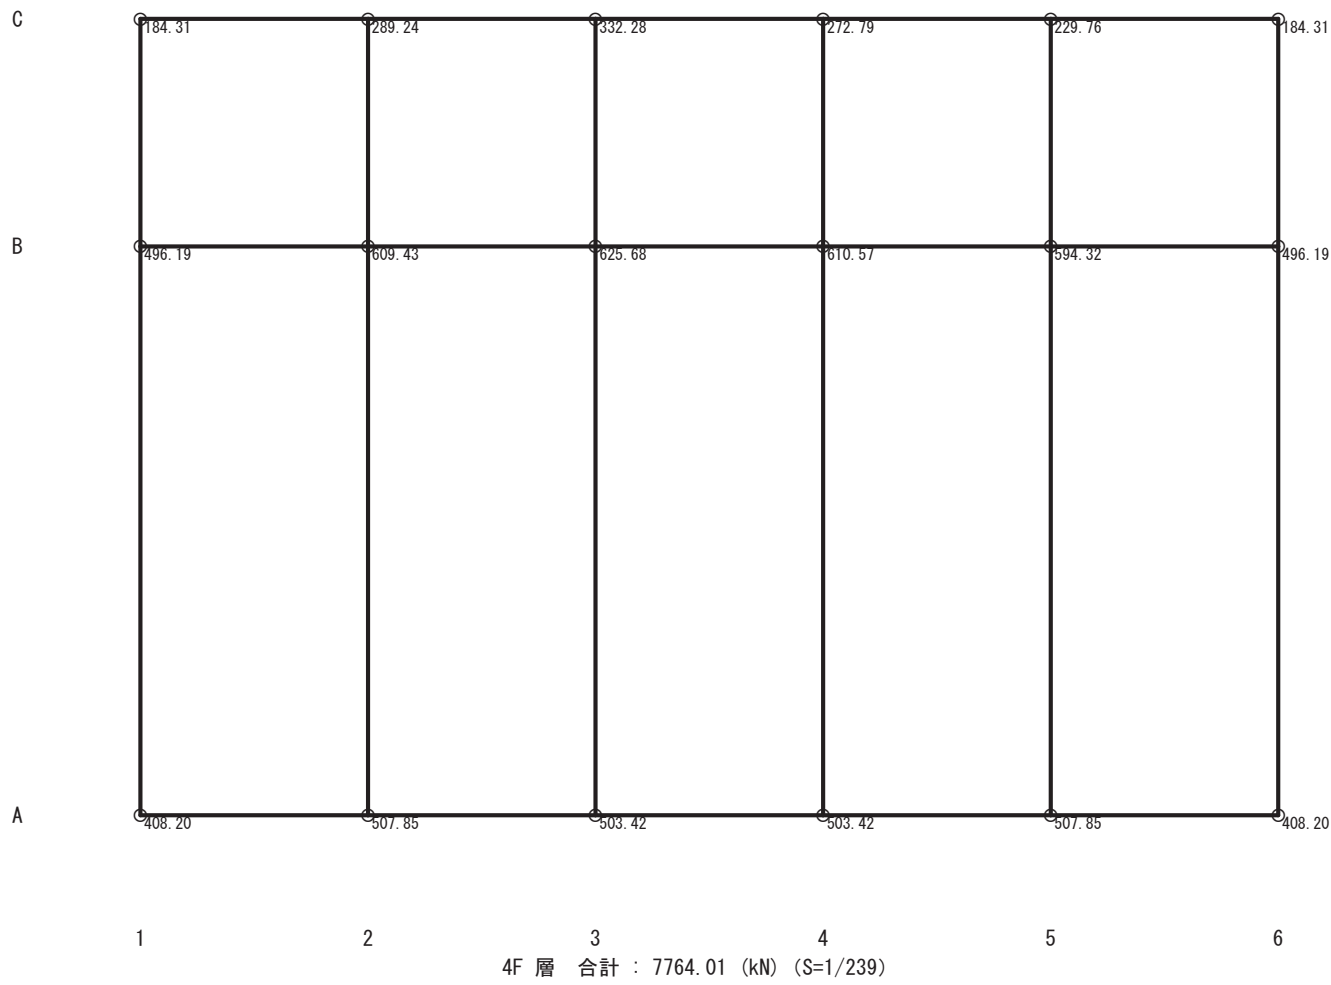

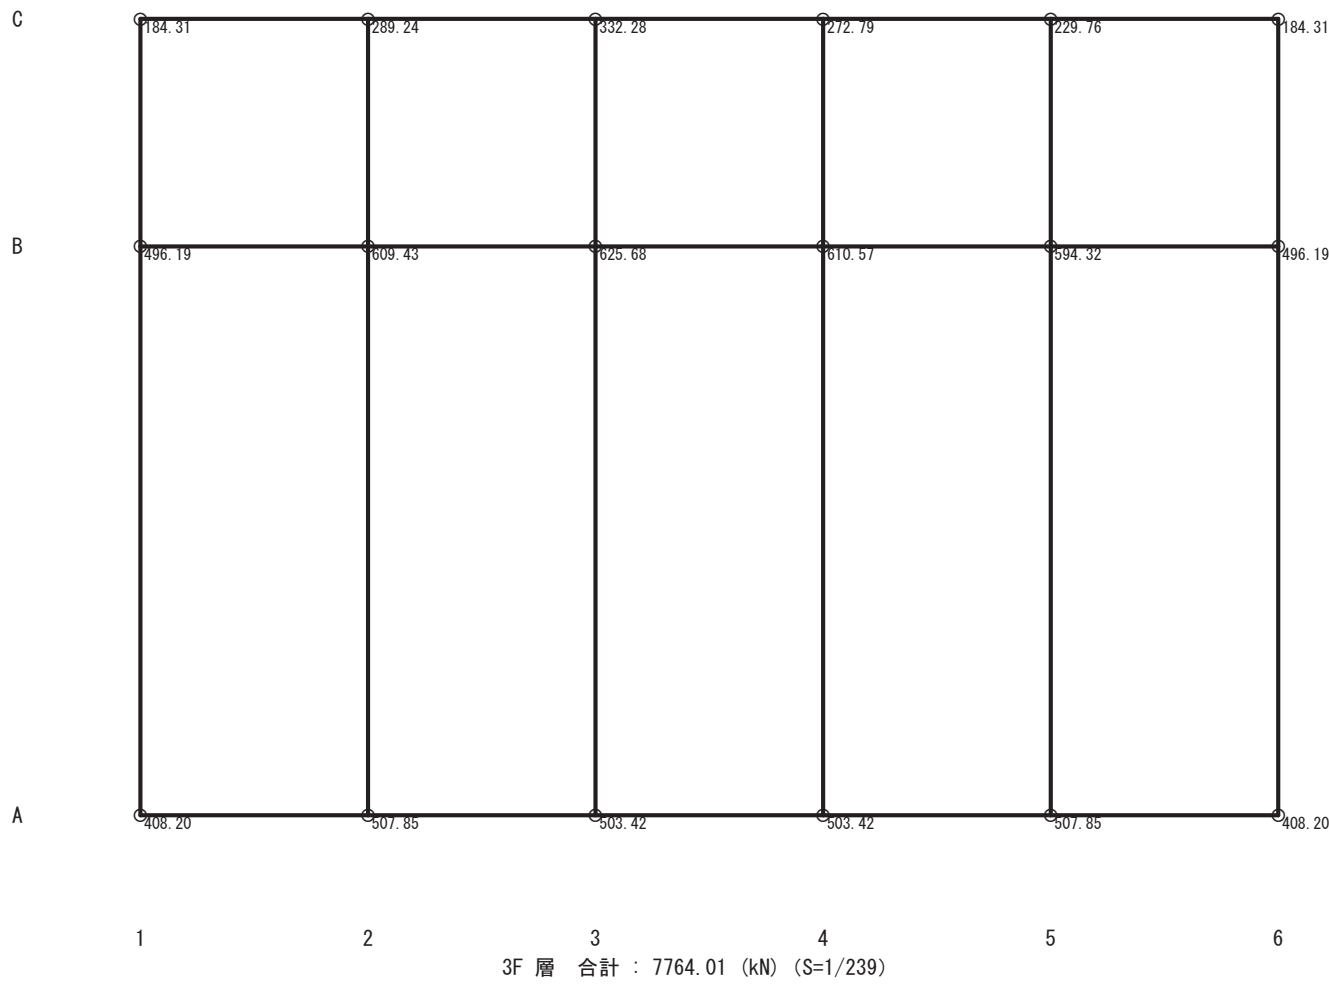

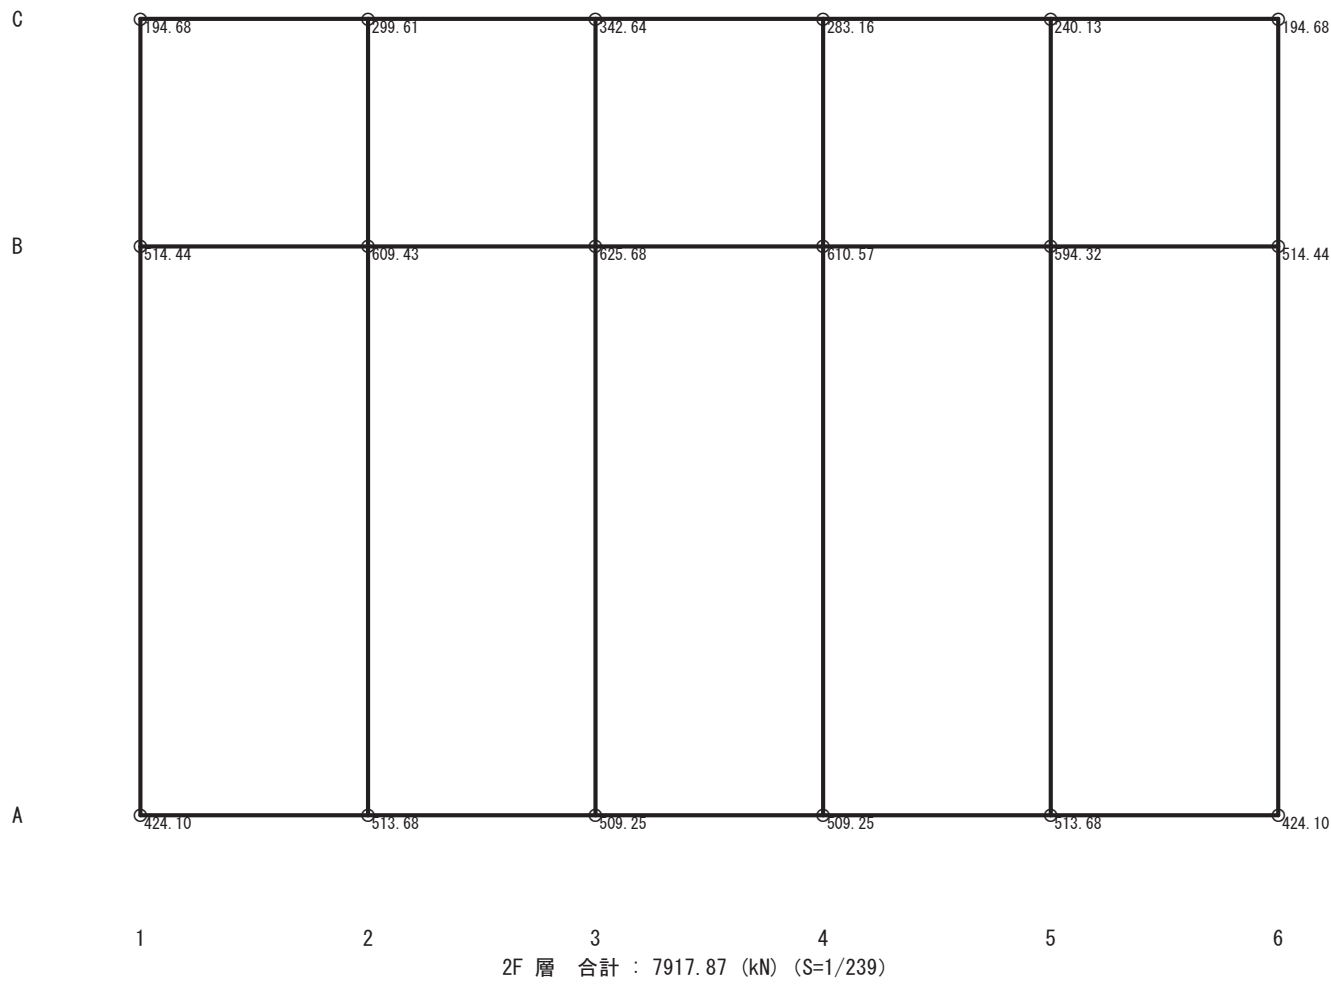

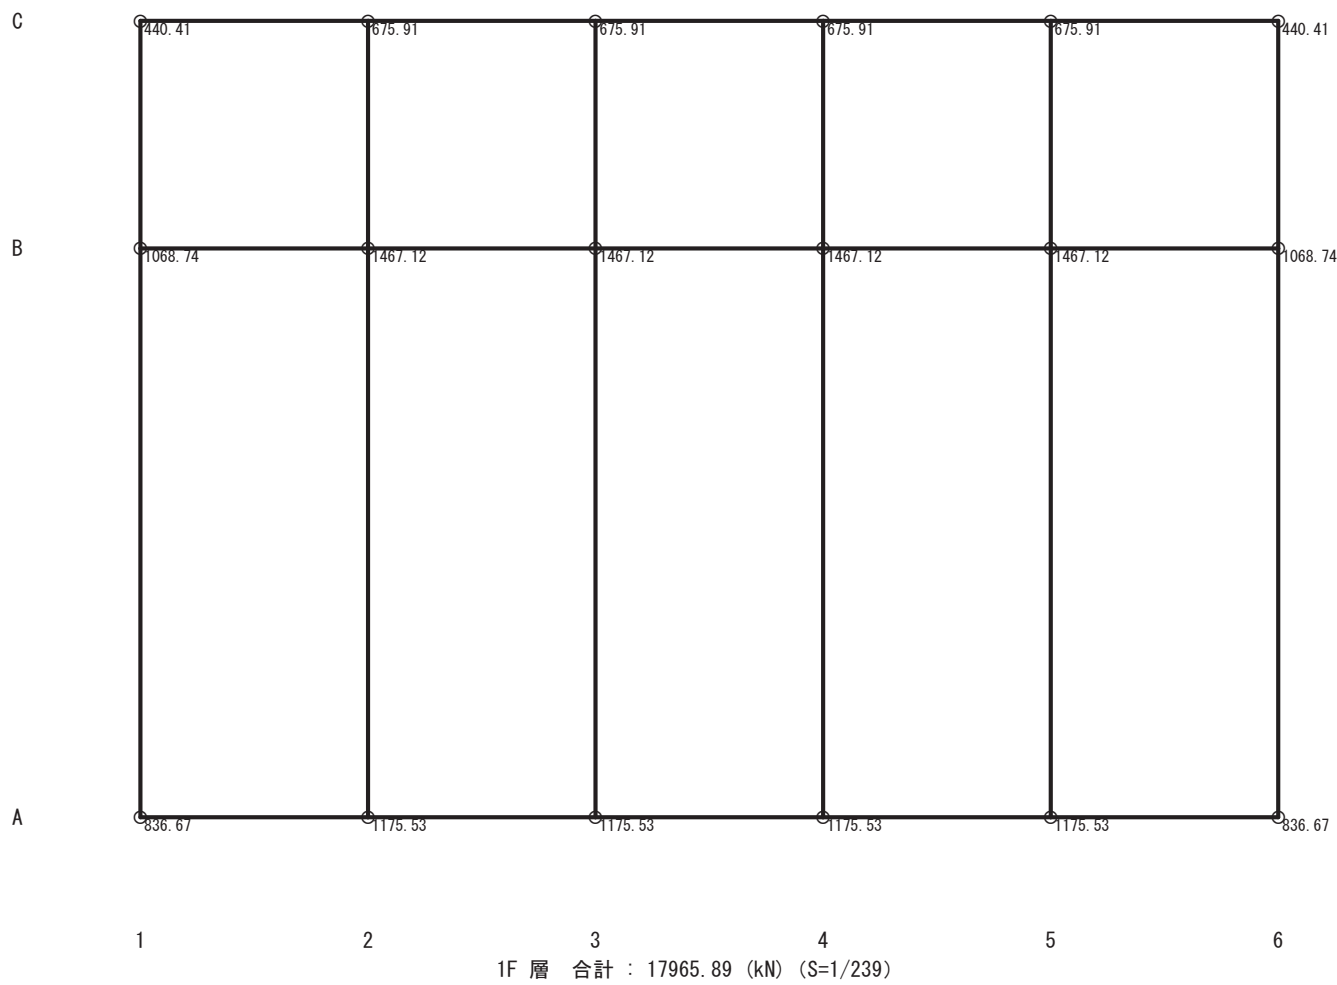

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- ΣWi

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\Sigma Wi / \Sigma W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\Sigma Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- :

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- :

Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- :

Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- :

H = 地盤面から当該層 FL までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 52.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 52.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 52.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.560$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)
R_tの下限值 = 0.462
R_t (固有周期からの計算値) = 0.615 (T = 1.560)、R_t (採用値) = 0.615

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	ΣW _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
13F	A	2999.4	8303.1	0.084	2.854	0.351		2916.7	0.0	2916.7
	B	3919.6								
	C	1384.2								
	sum	8303.1								
	W _i /A	9.15								
12F	A	2695.2	15626.5	0.157	2.299	0.283		4420.9	0.0	4420.9
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	W _i /A	8.07								
11F	A	2695.2	22949.8	0.231	2.016	0.248		5694.4	0.0	5694.4
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	W _i /A	8.07								
10F	A	2737.7	30393.3	0.306	1.825	0.225		6827.1	0.0	6827.1
	B	3315.0								
	C	1390.7								
	sum	7443.5								
	W _i /A	8.20								
9F	A	2749.2	37871.0	0.381	1.680	0.207		7832.0	0.0	7832.0
	B	3326.5								
	C	1401.9								
	sum	7477.7								
	W _i /A	8.24								
8F	A	2749.2	45348.7	0.456	1.562	0.192		8719.8	0.0	8719.8
	B	3326.5								
	C	1401.9								
	sum	7477.7								
	W _i /A	8.24								
7F	A	2782.5	52943.9	0.533	1.460	0.180		9511.9	0.0	9511.9
	B	3377.0								
	C	1435.8								
	sum	7595.2								
	W _i /A	8.37								
6F	A	2792.7	60577.1	0.610	1.369	0.168		10203.3	0.0	10203.3
	B	3387.2								
	C	1453.4								
	sum	7633.2								
	W _i /A	8.41								
5F	A	2792.7	68210.3	0.687	1.286	0.158		10794.5	0.0	10794.5
	B	3387.2								
	C	1453.4								
	sum	7633.2								
	W _i /A	8.41								
4F	A	2814.3	75904.8	0.764	1.209	0.149		11292.4	0.0	11292.4
	B	3407.7								
	C	1472.5								
	sum	7694.5								
	W _i /A	8.48								
3F	A	2838.9	83668.8	0.842	1.136	0.140		11697.9	0.0	11697.9
	B	3432.4								
	C	1492.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
3F	sum	7764.0	83668.8	0.842	1.136	0.140		11697.9	0.0	11697.9
	Wi/A	8.56								
2F	A	2838.9	91432.8	0.920	1.067	0.131		12008.0	0.0	12008.0
	B	3432.4								
	C	1492.7								
	sum	7764.0								
	Wi/A	8.56								
1F	A	2894.1	99350.7	1.000	1.000	0.123		12227.8	0.0	12227.8
	B	3468.9								
	C	1554.9								
	sum	7917.9								
	Wi/A	8.73								
基礎	A	6375.5	117316.6		K=0.1000 (H=0.00)		1796.589	14024.4	0.0	14024.4
	B	8006.0								
	C	3584.5								
	sum	17965.9								
	Wi/A	19.80								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 52.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 52.000 (m) α : 1.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 52.00 × (0.02 + 0.01 × 1.00) = 1.560 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.462

Rt(固有周期からの計算値) = 0.615 (T = 1.560)、Rt(採用値) = 0.615

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	A	2999.4	8303.1	0.084	2.854	0.351		2916.7	0.0	2916.7
	B	3919.6								
	C	1384.2								
	sum	8303.1								
	Wi/A	9.15								
12F	A	2695.2	15626.5	0.157	2.299	0.283		4420.9	0.0	4420.9
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
11F	A	2695.2	22949.8	0.231	2.016	0.248		5694.4	0.0	5694.4
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
10F	A	2737.7	30393.3	0.306	1.825	0.225		6827.1	0.0	6827.1
	B	3315.0								
	C	1390.7								
	sum	7443.5								
	Wi/A	8.20								
9F	A	2749.2	37871.0	0.381	1.680	0.207		7832.0	0.0	7832.0
	B	3326.5								
	C	1401.9								
	sum	7477.7								
	Wi/A	8.24								
8F	A	2749.2	45348.7	0.456	1.562	0.192		8719.8	0.0	8719.8
	B	3326.5								
	C	1401.9								
	sum	7477.7								
	Wi/A	8.24								
7F	A	2782.5	52943.9	0.533	1.460	0.180		9511.9	0.0	9511.9
	B	3377.0								
	C	1435.8								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	sum	7595.2	52943.9	0.533	1.460	0.180		9511.9	0.0	9511.9
	Wi/A	8.37								
6F	A	2792.7	60577.1	0.610	1.369	0.168		10203.3	0.0	10203.3
	B	3387.2								
	C	1453.4								
	sum	7633.2								
	Wi/A	8.41								
5F	A	2792.7	68210.3	0.687	1.286	0.158		10794.5	0.0	10794.5
	B	3387.2								
	C	1453.4								
	sum	7633.2								
	Wi/A	8.41								
4F	A	2814.3	75904.8	0.764	1.209	0.149		11292.4	0.0	11292.4
	B	3407.7								
	C	1472.5								
	sum	7694.5								
	Wi/A	8.48								
3F	A	2838.9	83668.8	0.842	1.136	0.140		11697.9	0.0	11697.9
	B	3432.4								
	C	1492.7								
	sum	7764.0								
	Wi/A	8.56								
2F	A	2838.9	91432.8	0.920	1.067	0.131		12008.0	0.0	12008.0
	B	3432.4								
	C	1492.7								
	sum	7764.0								
	Wi/A	8.56								
1F	A	2894.1	99350.7	1.000	1.000	0.123		12227.8	0.0	12227.8
	B	3468.9								
	C	1554.9								
	sum	7917.9								
	Wi/A	8.73								
基礎	A	6375.5	117316.6		K=0.1000 (H=0.00)		1796.589	14024.4	0.0	14024.4
	B	8006.0								
	C	3584.5								
	sum	17965.9								
	Wi/A	19.80								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 52.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 52.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 52.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.560$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.462

Rt (固有周期からの計算値) = 0.615 (T = 1.560)、Rt (採用値) = 0.615

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	1	992.3	8303.1	0.084	2.854	0.351		2916.7	0.0	2916.7
	2	1579.7								
	3	1579.7								
	4	1579.7								
	5	1579.7								
	6	992.3								
	sum	8303.1								
12F	Wi/A	9.15	15626.5	0.157	2.299	0.283		4420.9	0.0	4420.9
	1	1011.9								
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	6	1011.9	15626.5	0.157	2.299	0.283		4420.9	0.0	4420.9
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
11F	1	1011.9	22949.8	0.231	2.016	0.248		5694.4	0.0	5694.4
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								
	6	1011.9								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
10F	1	1032.5	30393.3	0.306	1.825	0.225		6827.1	0.0	6827.1
	2	1350.1								
	3	1413.8								
	4	1339.2								
	5	1275.5								
	6	1032.5								
	sum	7443.5								
	Wi/A	8.20								
9F	1	1038.2	37871.0	0.381	1.680	0.207		7832.0	0.0	7832.0
	2	1355.8								
	3	1419.5								
	4	1344.9								
	5	1281.2								
	6	1038.2								
	sum	7477.7								
	Wi/A	8.24								
8F	1	1038.2	45348.7	0.456	1.562	0.192		8719.8	0.0	8719.8
	2	1355.8								
	3	1419.5								
	4	1344.9								
	5	1281.2								
	6	1038.2								
	sum	7477.7								
	Wi/A	8.24								
7F	1	1060.3	52943.9	0.533	1.460	0.180		9511.9	0.0	9511.9
	2	1378.6								
	3	1433.3								
	4	1358.7								
	5	1304.0								
	6	1060.3								
	sum	7595.2								
	Wi/A	8.37								
6F	1	1066.6	60577.1	0.610	1.369	0.168		10203.3	0.0	10203.3
	2	1384.9								
	3	1439.7								
	4	1365.1								
	5	1310.3								
	6	1066.6								
	sum	7633.2								
	Wi/A	8.41								
5F	1	1066.6	68210.3	0.687	1.286	0.158		10794.5	0.0	10794.5
	2	1384.9								
	3	1439.7								
	4	1365.1								
	5	1310.3								
	6	1066.6								
	sum	7633.2								
	Wi/A	8.41								
4F	1	1077.1	75904.8	0.764	1.209	0.149		11292.4	0.0	11292.4
	2	1394.9								
	3	1449.8								
	4	1375.2								
	5	1320.3								
	6	1077.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	sum	7694.5	75904.8	0.764	1.209	0.149		11292.4	0.0	11292.4
	Wi/A	8.48								
3F	1	1088.7	83668.8	0.842	1.136	0.140		11697.9	0.0	11697.9
	2	1406.5								
	3	1461.4								
	4	1386.8								
	5	1331.9								
	6	1088.7								
	sum	7764.0								
	Wi/A	8.56								
2F	1	1088.7	91432.8	0.920	1.067	0.131		12008.0	0.0	12008.0
	2	1406.5								
	3	1461.4								
	4	1386.8								
	5	1331.9								
	6	1088.7								
	sum	7764.0								
	Wi/A	8.56								
1F	1	1133.2	99350.7	1.000	1.000	0.123		12227.8	0.0	12227.8
	2	1422.7								
	3	1477.6								
	4	1403.0								
	5	1348.1								
	6	1133.2								
	sum	7917.9								
	Wi/A	8.73								
基礎	1	2345.8	117316.6		K=0.1000 (H=0.00)		1796.589	14024.4	0.0	14024.4
	2	3318.6								
	3	3318.6								
	4	3318.6								
	5	3318.6								
	6	2345.8								
	sum	17965.9								
	Wi/A	19.80								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 52.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 52.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 52.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.560$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
Rtの下限值 = 0.462
Rt（固有周期からの計算値） = 0.615（T = 1.560）、Rt（採用値） = 0.615

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	1	992.3	8303.1	0.084	2.854	0.351		2916.7	0.0	2916.7
	2	1579.7								
	3	1579.7								
	4	1579.7								
	5	1579.7								
	6	992.3								
	sum	8303.1								
	Wi/A	9.15								
12F	1	1011.9	15626.5	0.157	2.299	0.283		4420.9	0.0	4420.9
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								
	6	1011.9								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	1011.9	22949.8	0.231	2.016	0.248		5694.4	0.0	5694.4
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								
	6	1011.9								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
10F	1	1032.5	30393.3	0.306	1.825	0.225		6827.1	0.0	6827.1
	2	1350.1								
	3	1413.8								
	4	1339.2								
	5	1275.5								
	6	1032.5								
	sum	7443.5								
	Wi/A	8.20								
9F	1	1038.2	37871.0	0.381	1.680	0.207		7832.0	0.0	7832.0
	2	1355.8								
	3	1419.5								
	4	1344.9								
	5	1281.2								
	6	1038.2								
	sum	7477.7								
	Wi/A	8.24								
8F	1	1038.2	45348.7	0.456	1.562	0.192		8719.8	0.0	8719.8
	2	1355.8								
	3	1419.5								
	4	1344.9								
	5	1281.2								
	6	1038.2								
	sum	7477.7								
	Wi/A	8.24								
7F	1	1060.3	52943.9	0.533	1.460	0.180		9511.9	0.0	9511.9
	2	1378.6								
	3	1433.3								
	4	1358.7								
	5	1304.0								
	6	1060.3								
	sum	7595.2								
	Wi/A	8.37								
6F	1	1066.6	60577.1	0.610	1.369	0.168		10203.3	0.0	10203.3
	2	1384.9								
	3	1439.7								
	4	1365.1								
	5	1310.3								
	6	1066.6								
	sum	7633.2								
	Wi/A	8.41								
5F	1	1066.6	68210.3	0.687	1.286	0.158		10794.5	0.0	10794.5
	2	1384.9								
	3	1439.7								
	4	1365.1								
	5	1310.3								
	6	1066.6								
	sum	7633.2								
	Wi/A	8.41								
4F	1	1077.1	75904.8	0.764	1.209	0.149		11292.4	0.0	11292.4
	2	1394.9								
	3	1449.8								
	4	1375.2								
	5	1320.3								
	6	1077.1								
	sum	7694.5								
	Wi/A	8.48								
3F	1	1088.7	83668.8	0.842	1.136	0.140		11697.9	0.0	11697.9

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
3F	2	1406.5	83668.8	0.842	1.136	0.140		11697.9	0.0	11697.9
	3	1461.4								
	4	1386.8								
	5	1331.9								
	6	1088.7								
	sum	7764.0								
	Wi/A	8.56								
2F	1	1088.7	91432.8	0.920	1.067	0.131		12008.0	0.0	12008.0
	2	1406.5								
	3	1461.4								
	4	1386.8								
	5	1331.9								
	6	1088.7								
	sum	7764.0								
	Wi/A	8.56								
1F	1	1133.2	99350.7	1.000	1.000	0.123		12227.8	0.0	12227.8
	2	1422.7								
	3	1477.6								
	4	1403.0								
	5	1348.1								
	6	1133.2								
	sum	7917.9								
	Wi/A	8.73								
基礎	1	2345.8	117316.6		K=0.1000 (H=0.00)		1796.589	14024.4	0.0	14024.4
	2	3318.6								
	3	3318.6								
	4	3318.6								
	5	3318.6								
	6	2345.8								
	sum	17965.9								
	Wi/A	19.80								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/242)

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/242)

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/242)					

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

1 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

2 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A 3 フレーム (S=1/242) B C

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C

4 フレーム (S=1/242)

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

5 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A



6 フレーム (S=1/242)


B


C


A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。

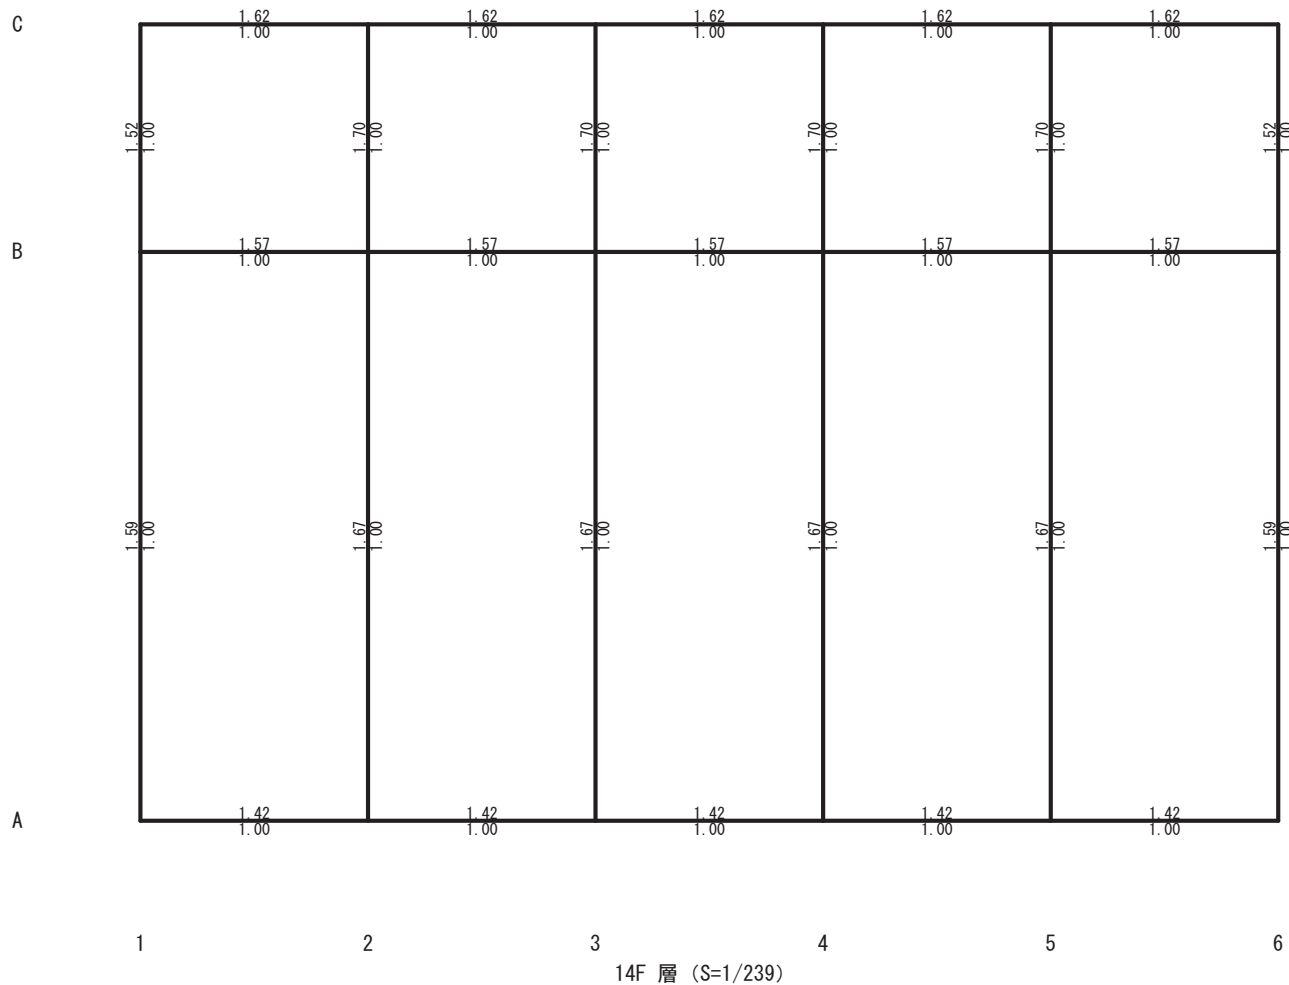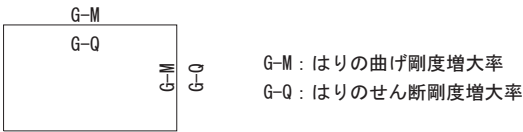


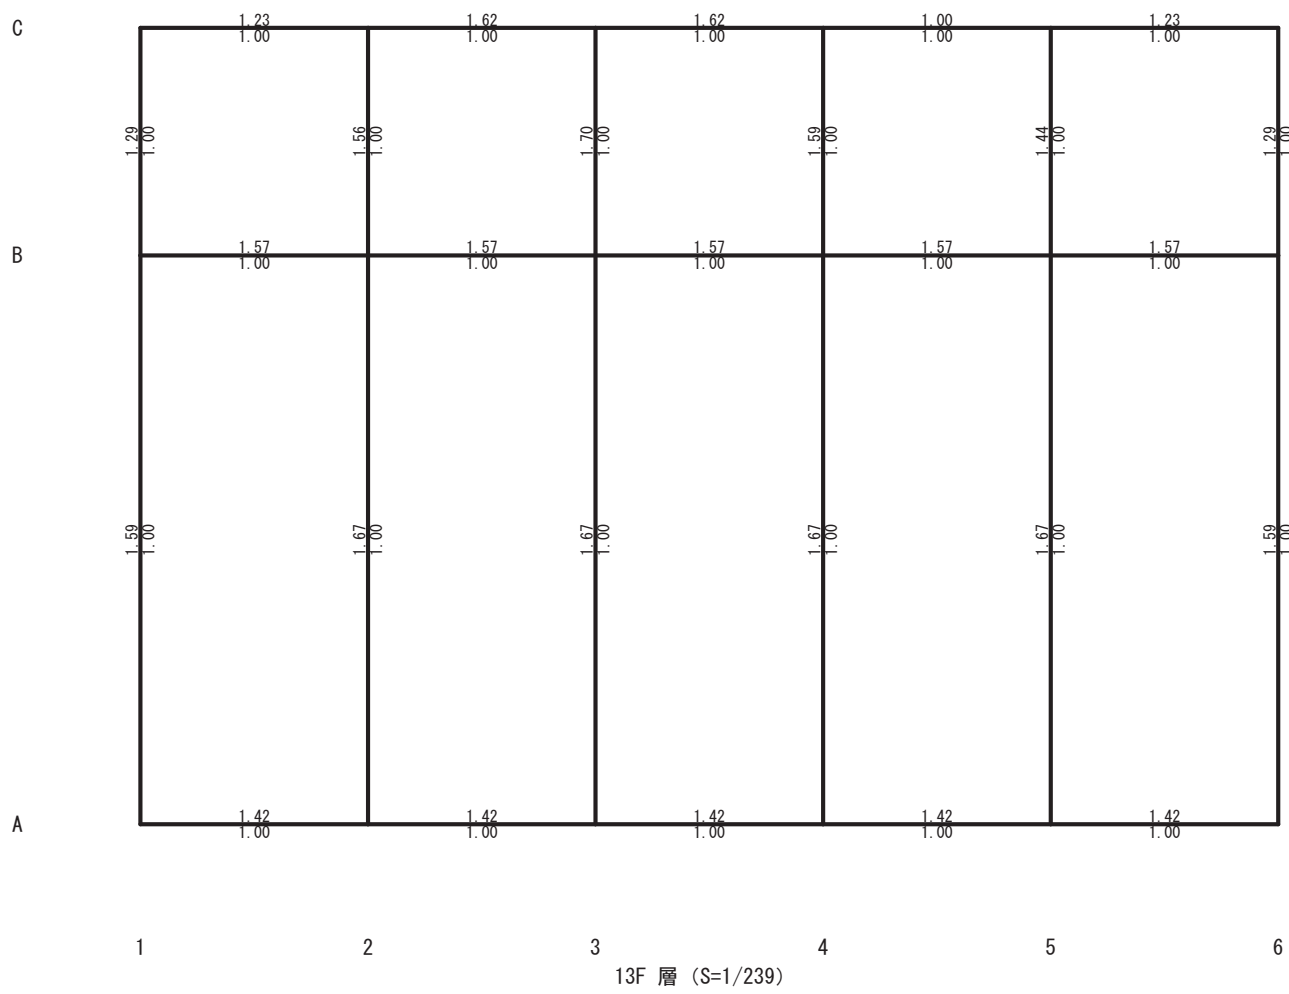


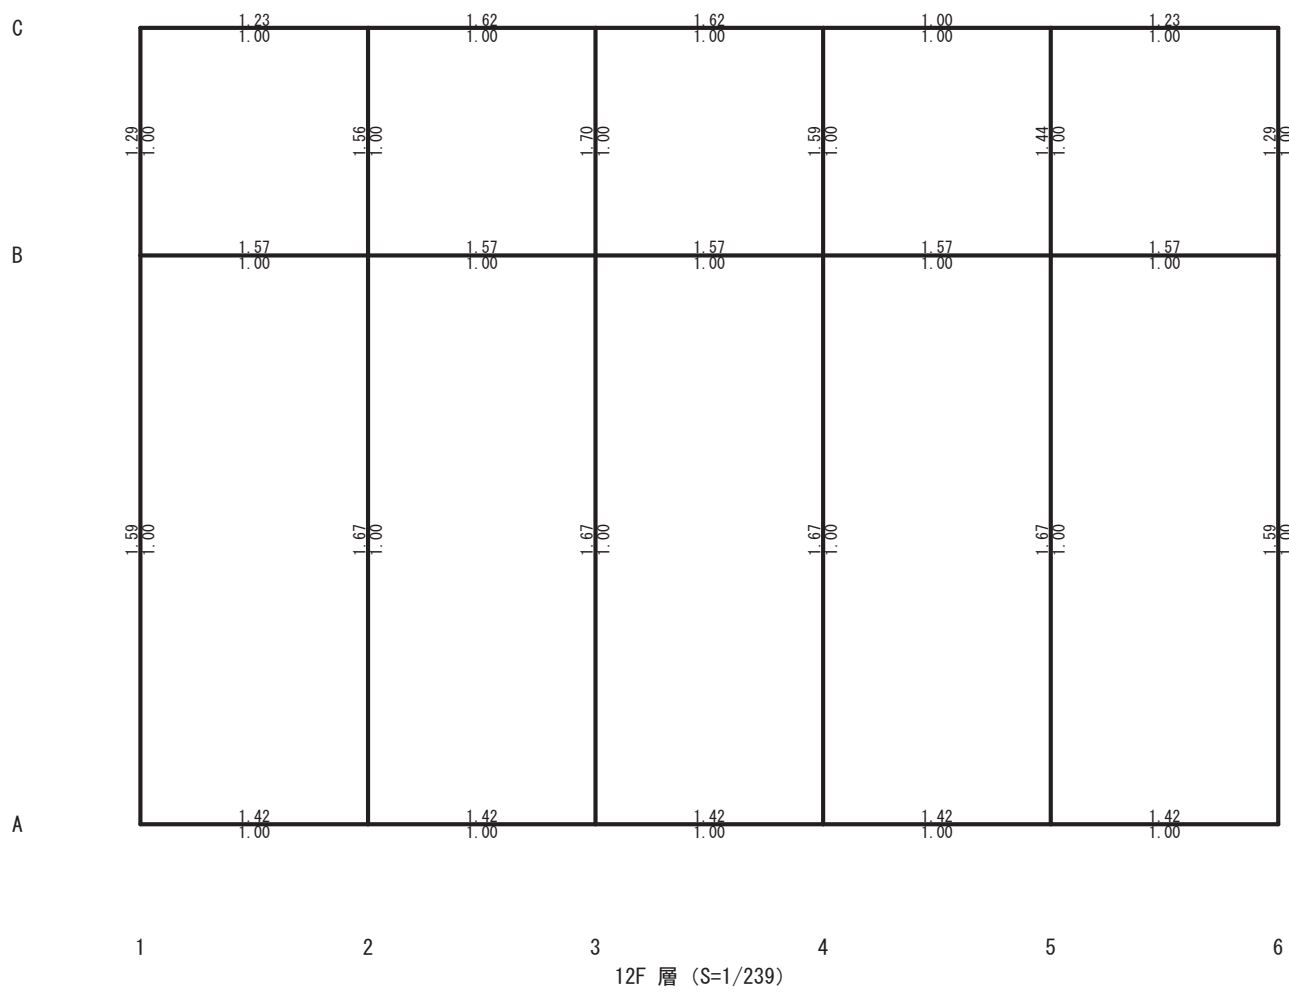


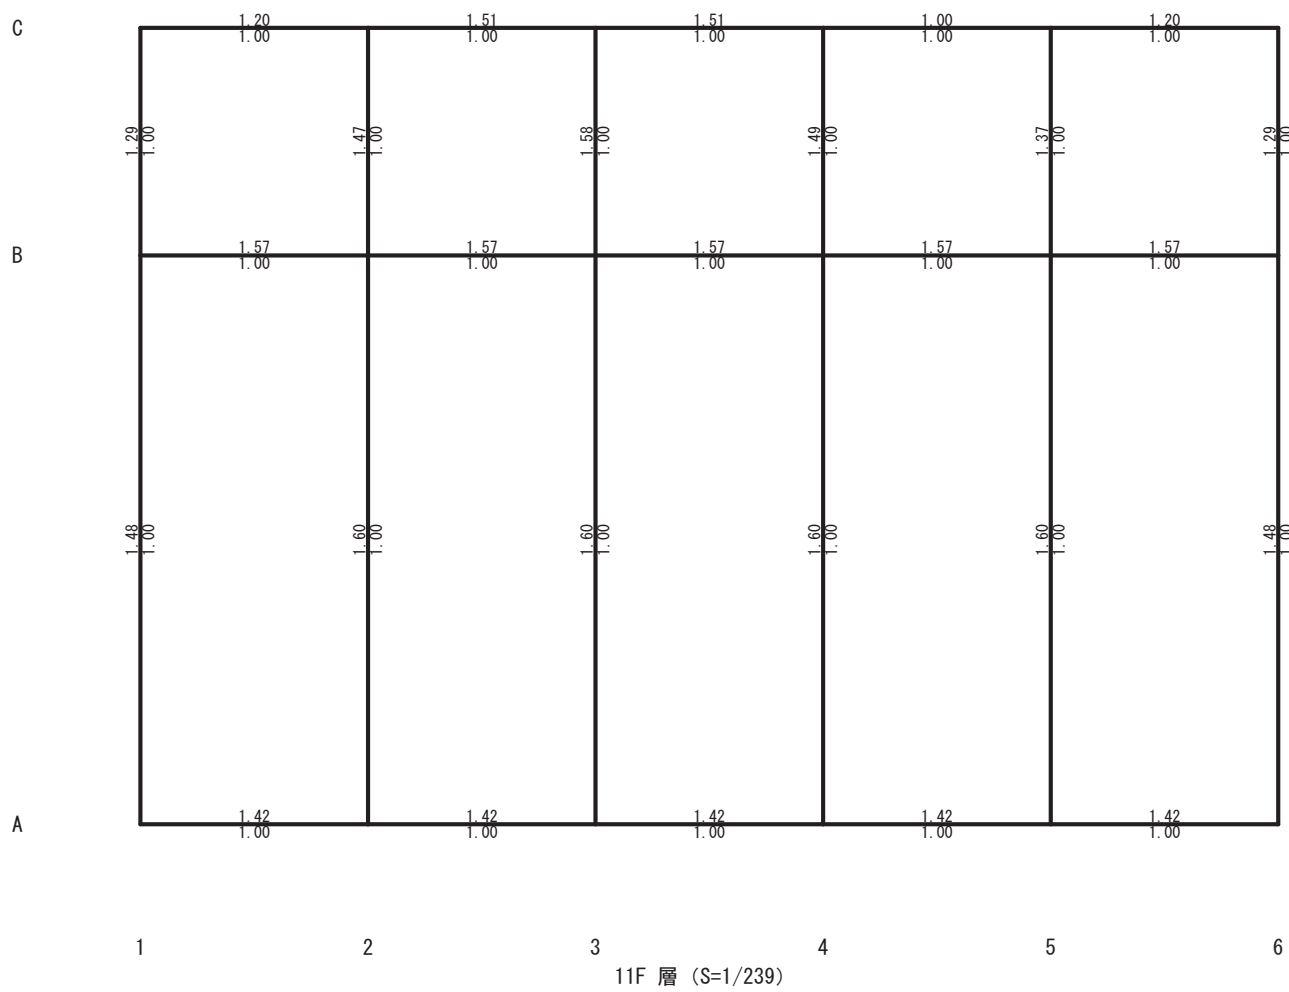


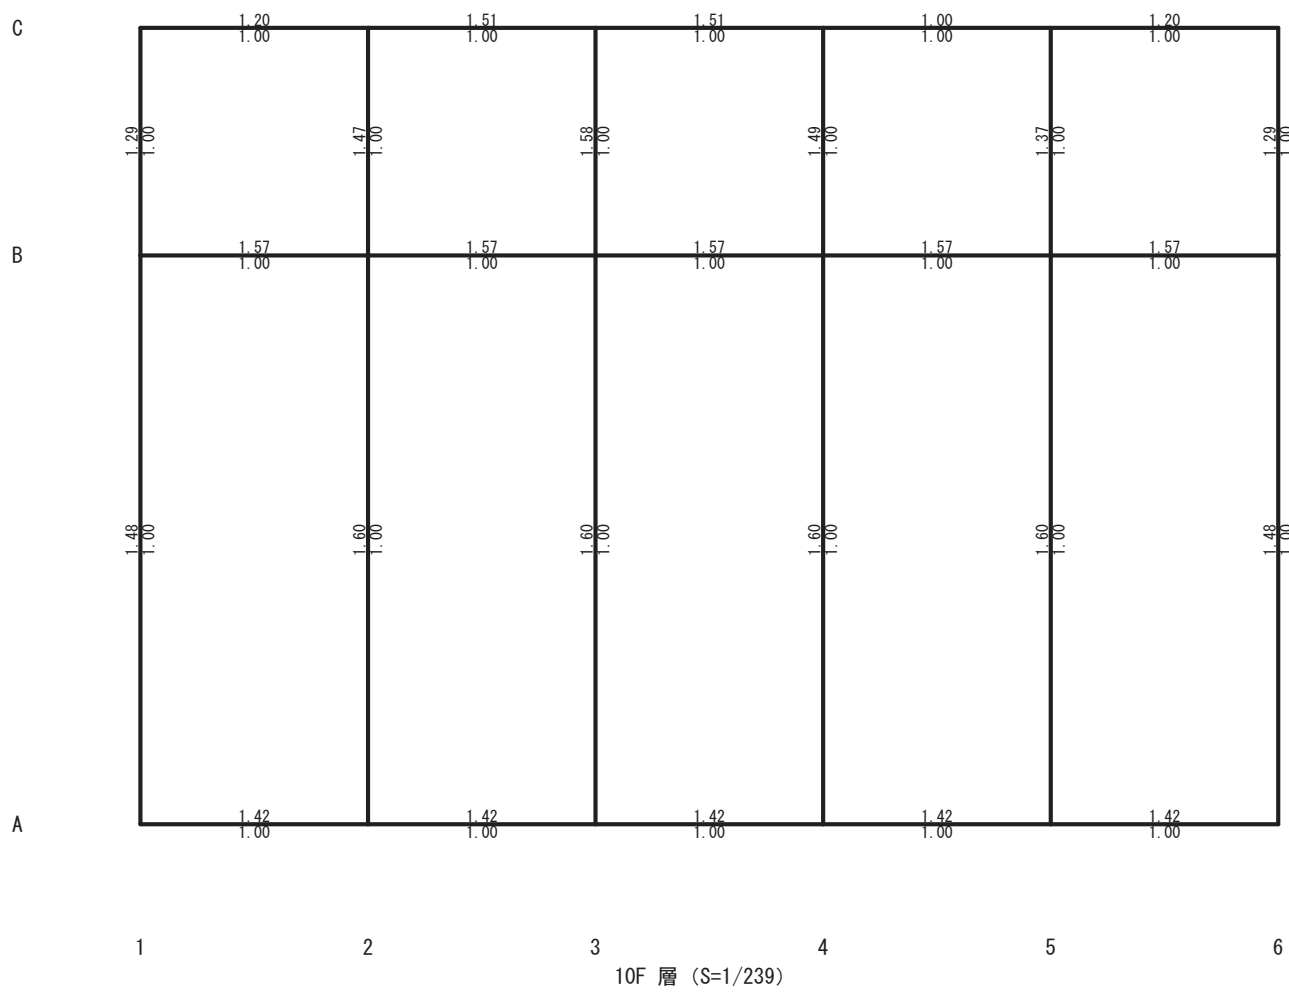


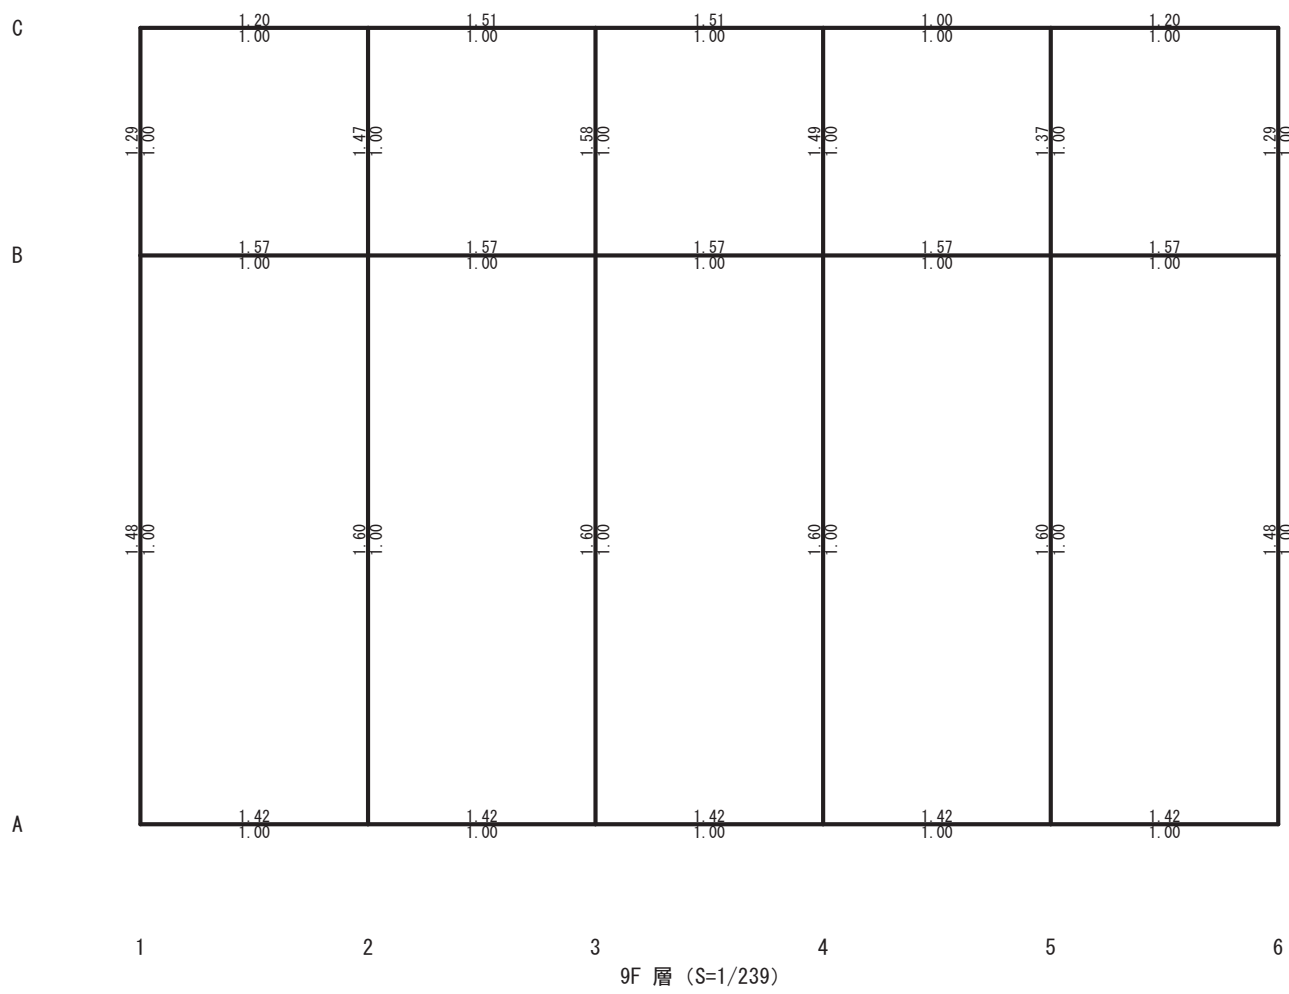


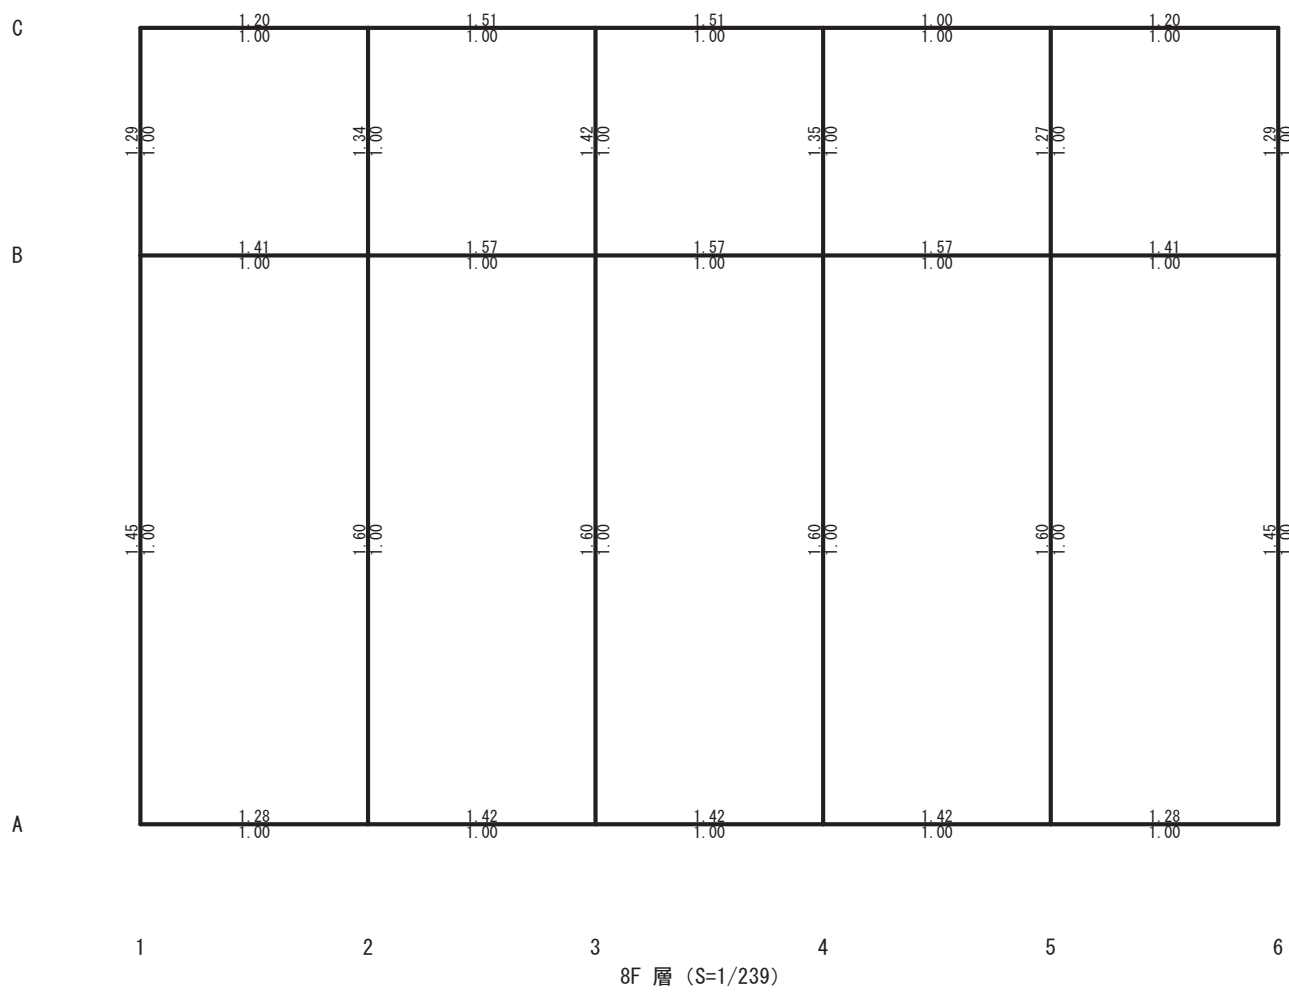


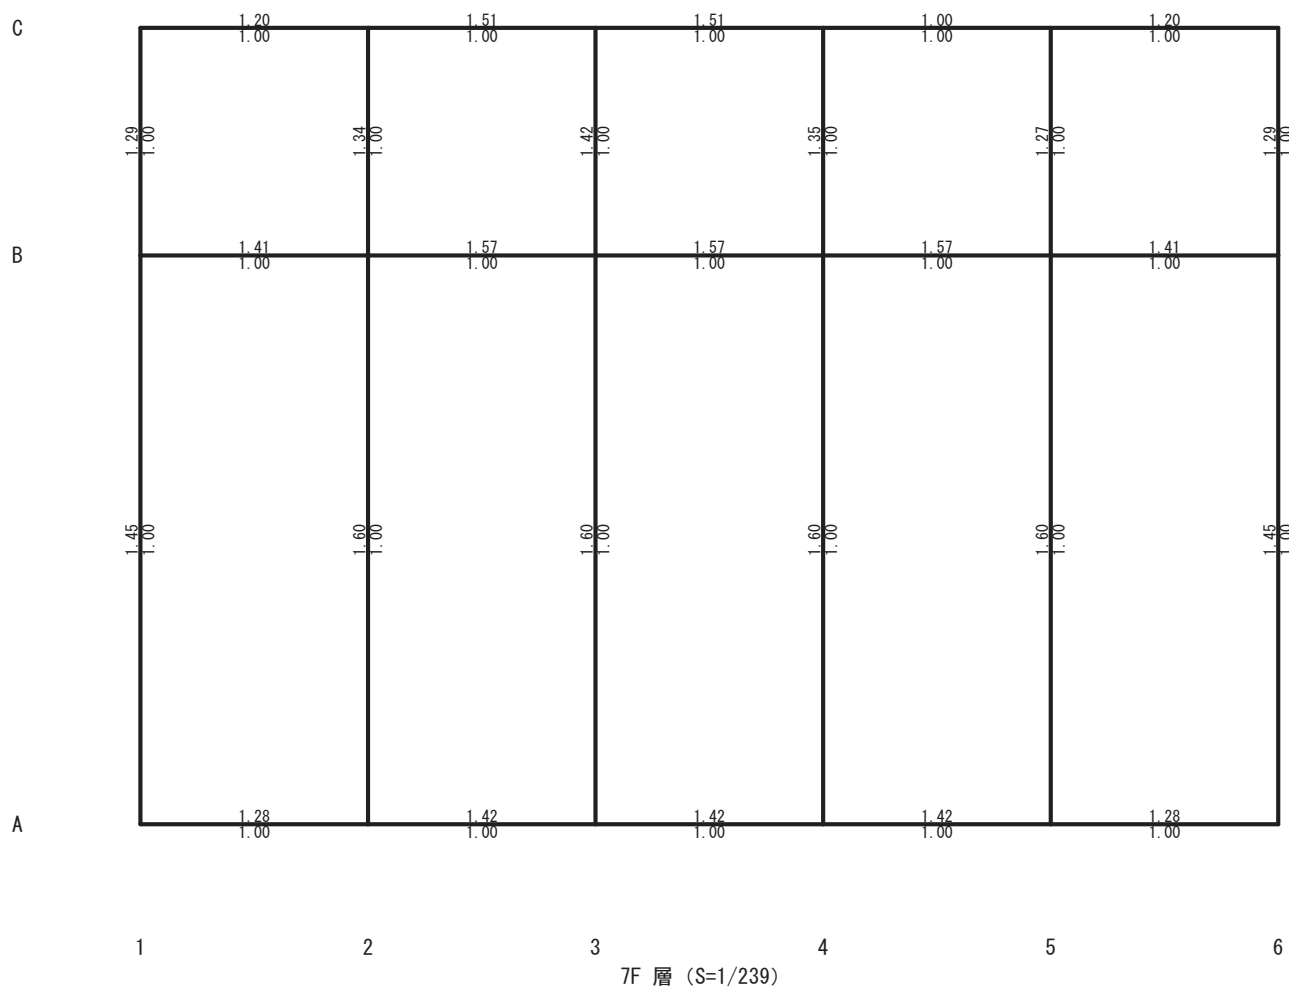


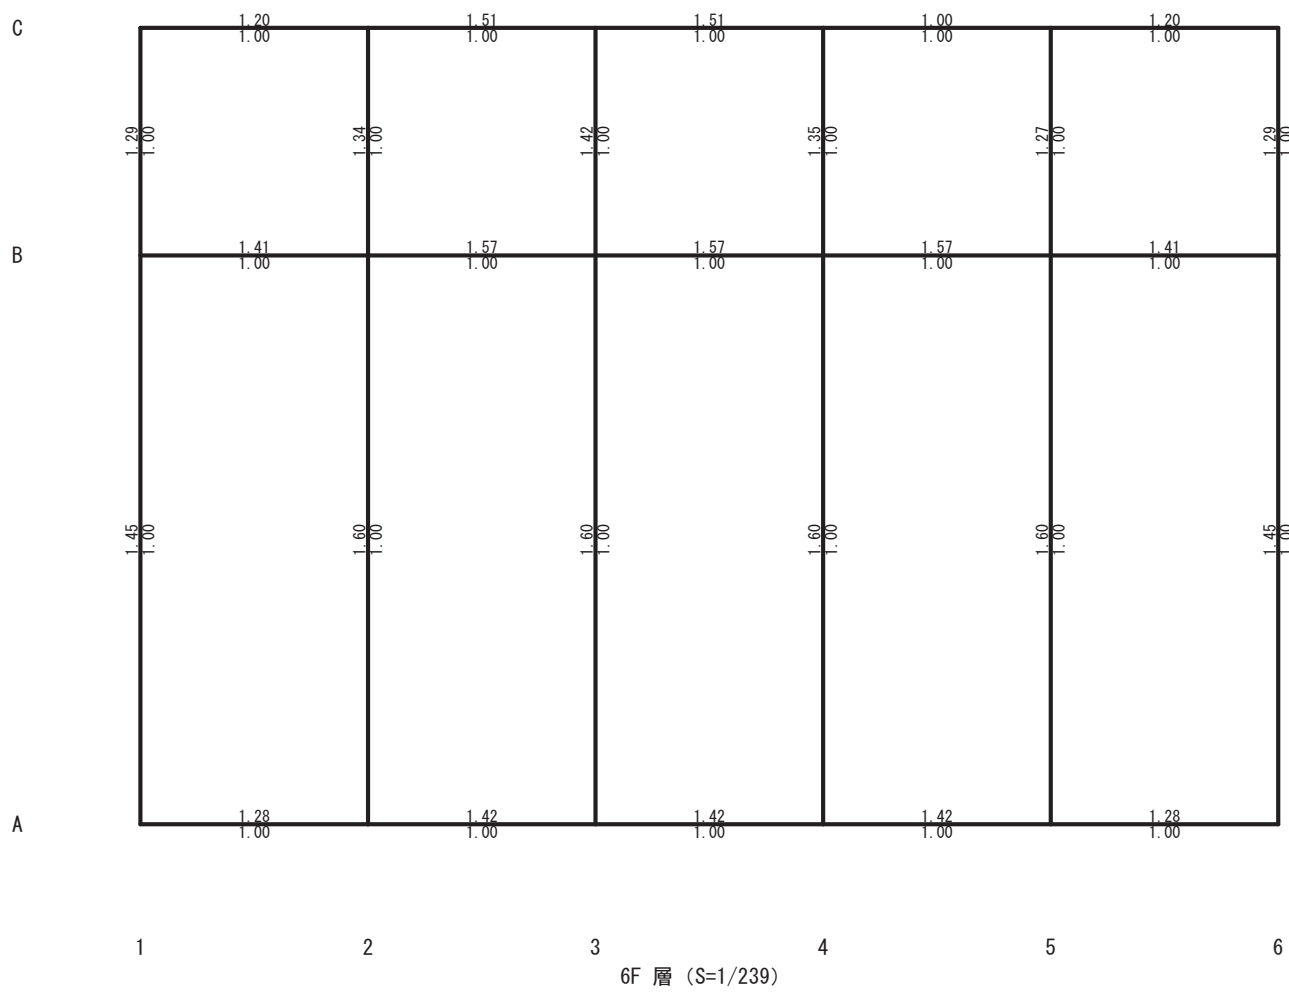


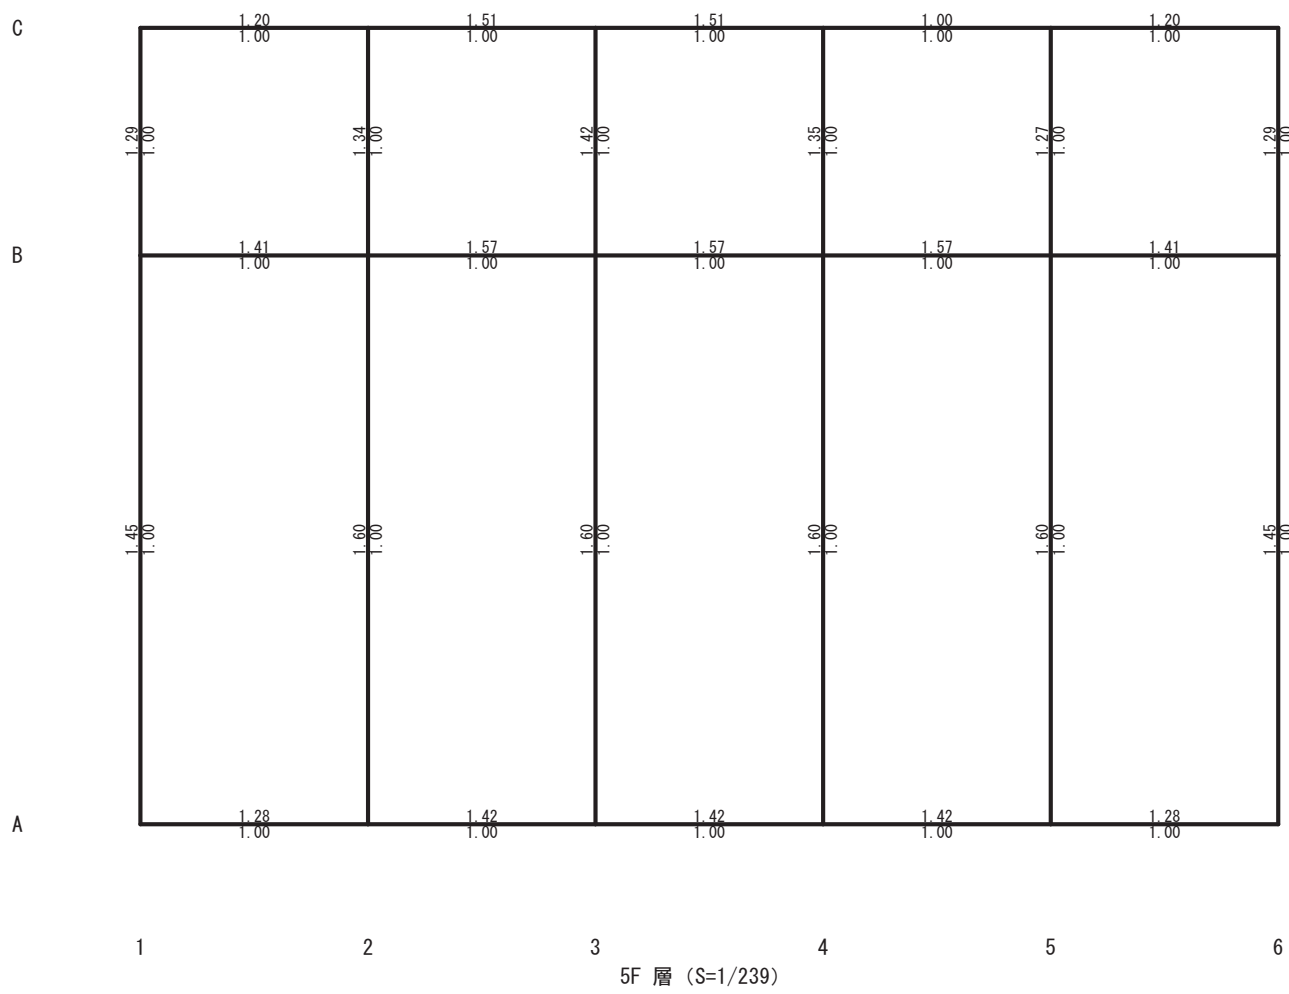

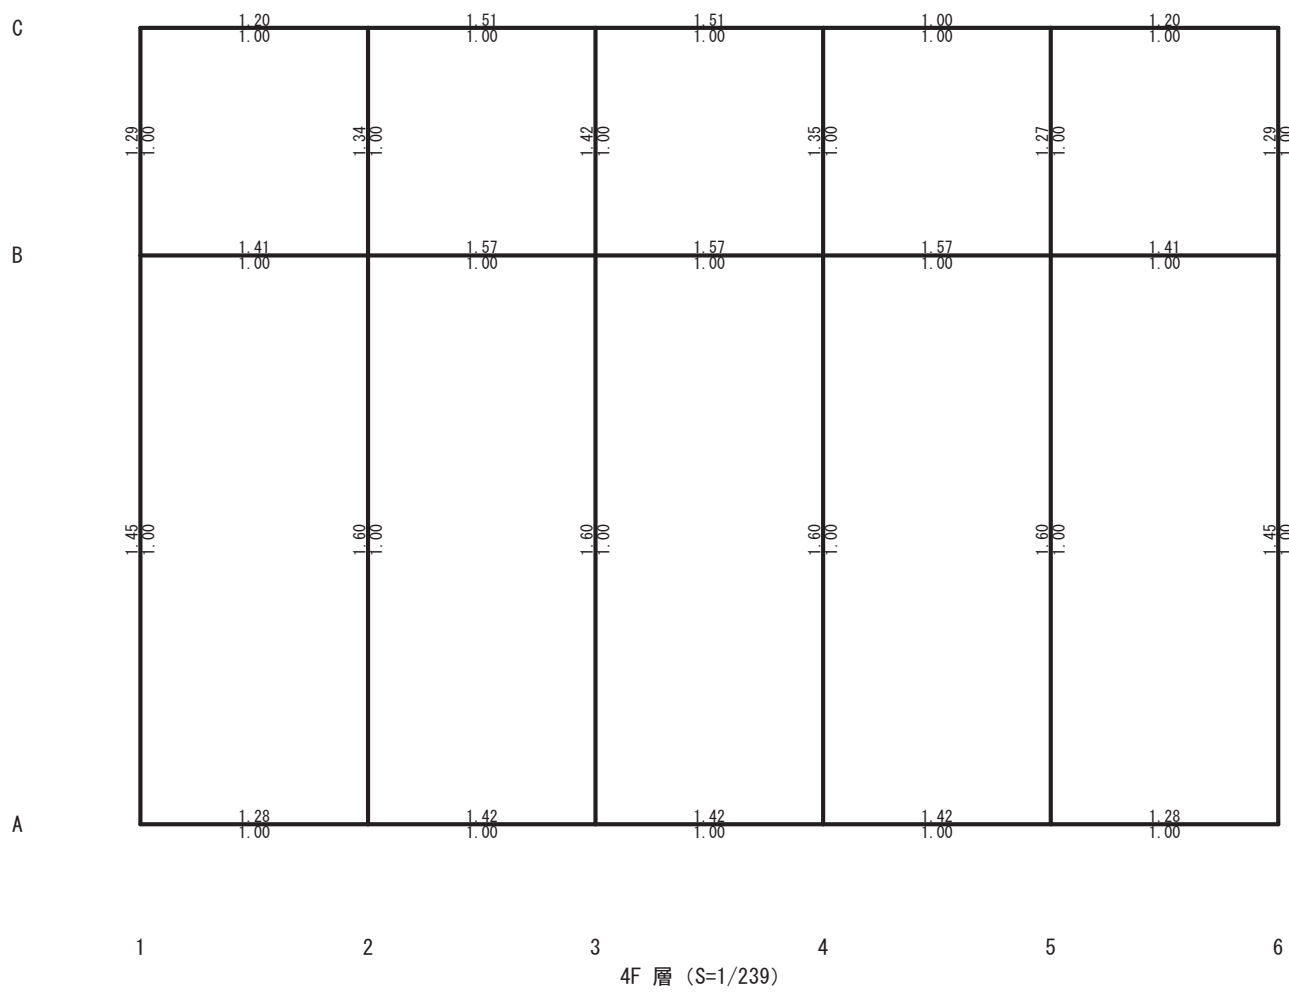

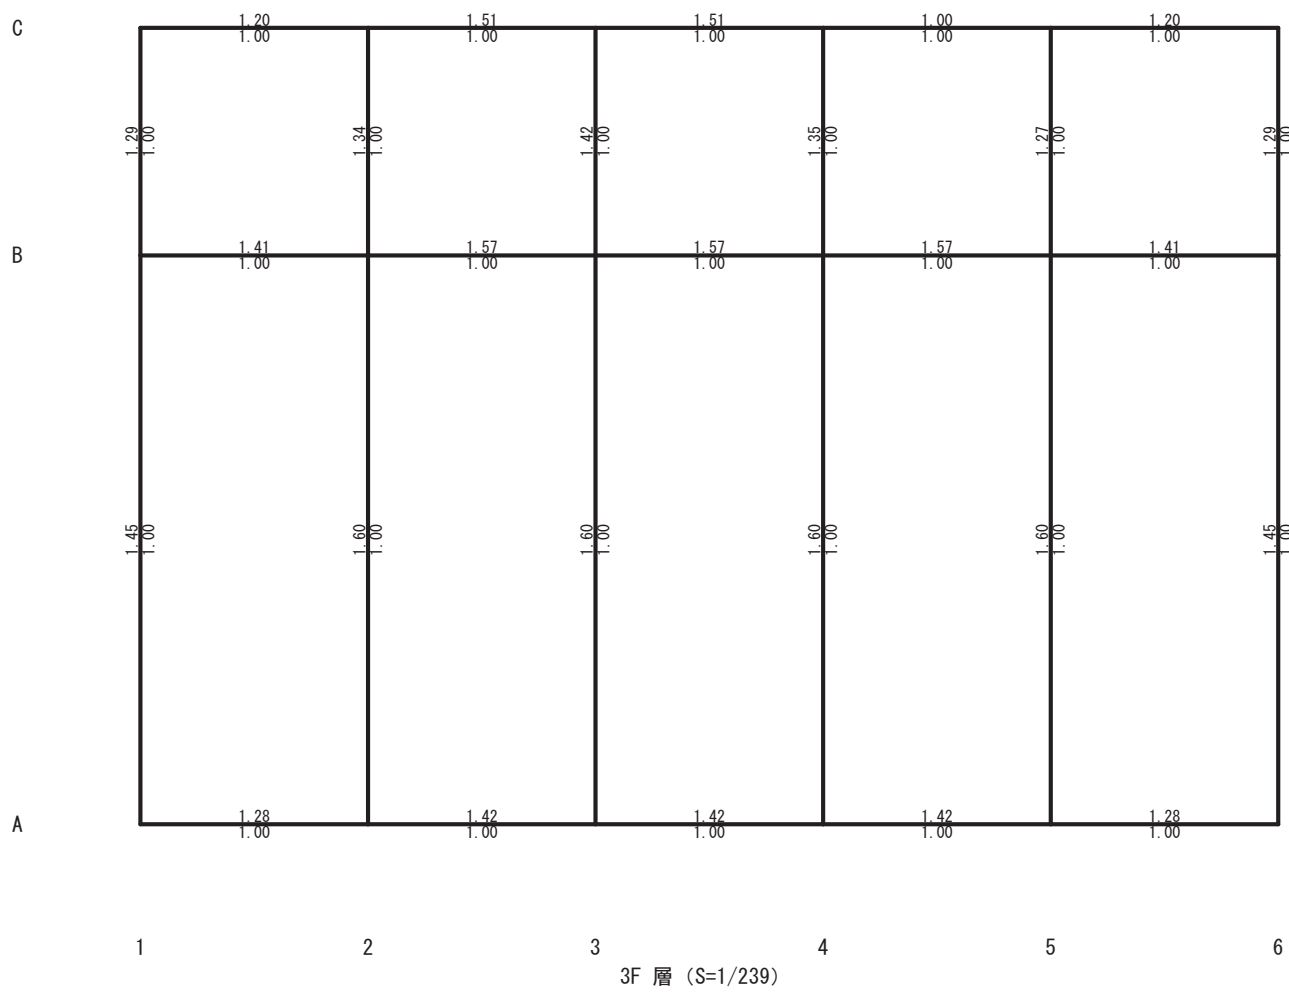


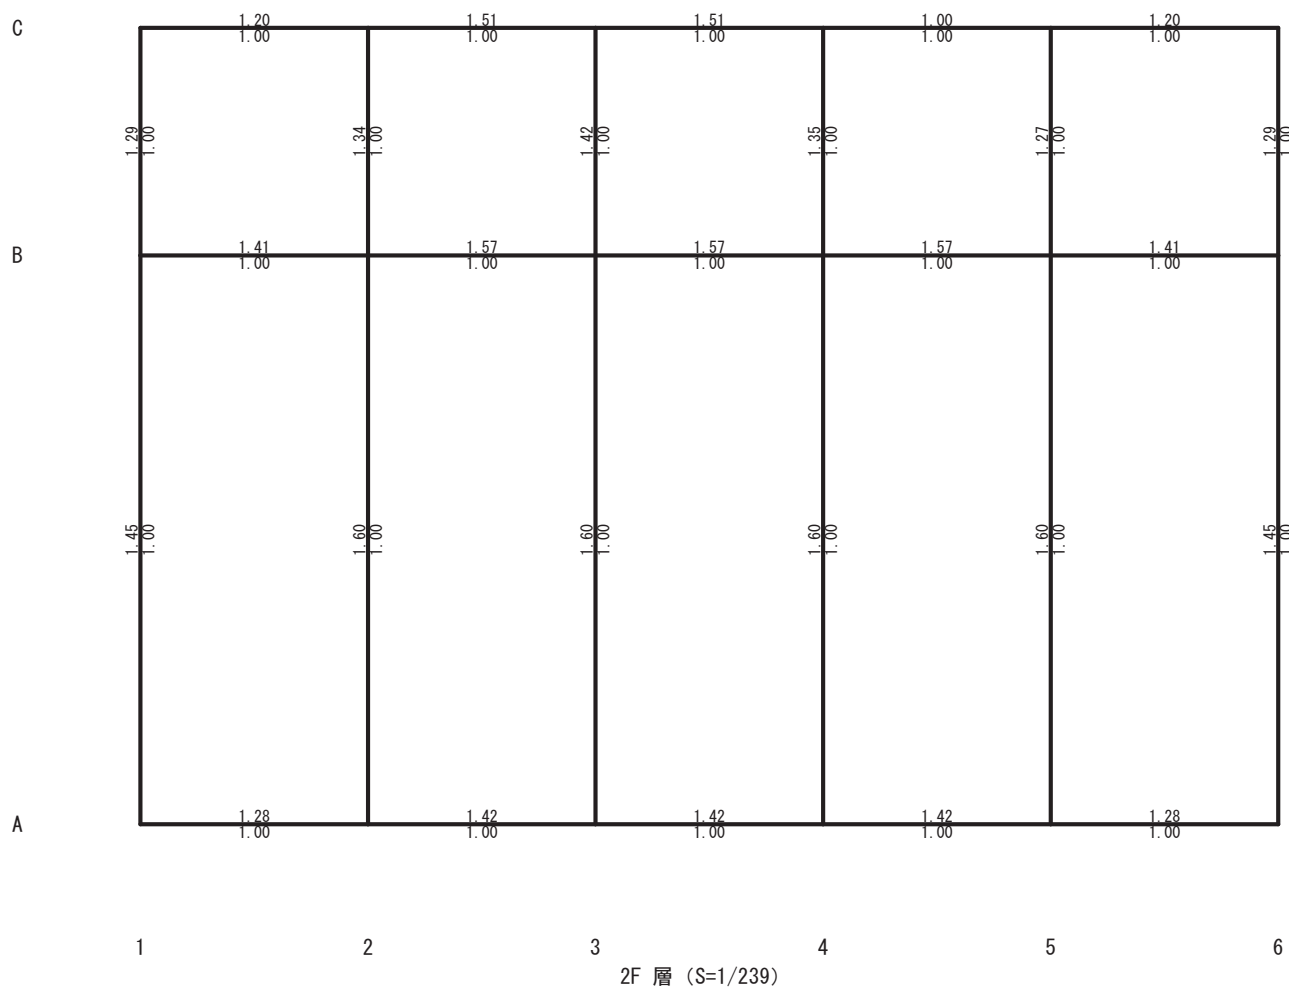

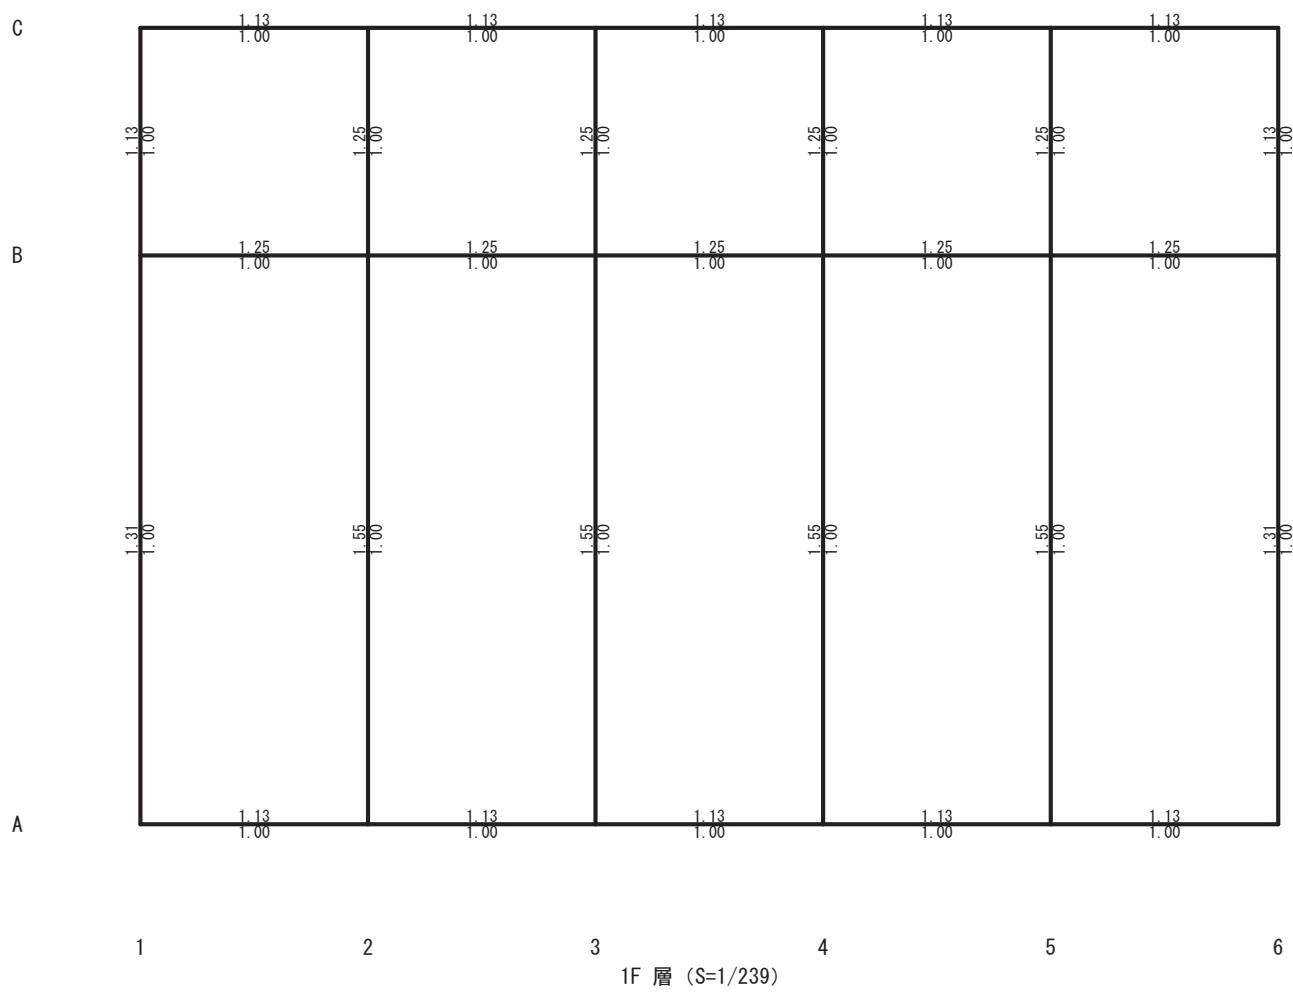



A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積

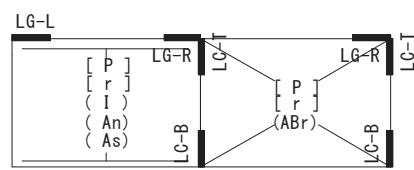



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = √{(lo·ho)/(l·h)}
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1-1.25P

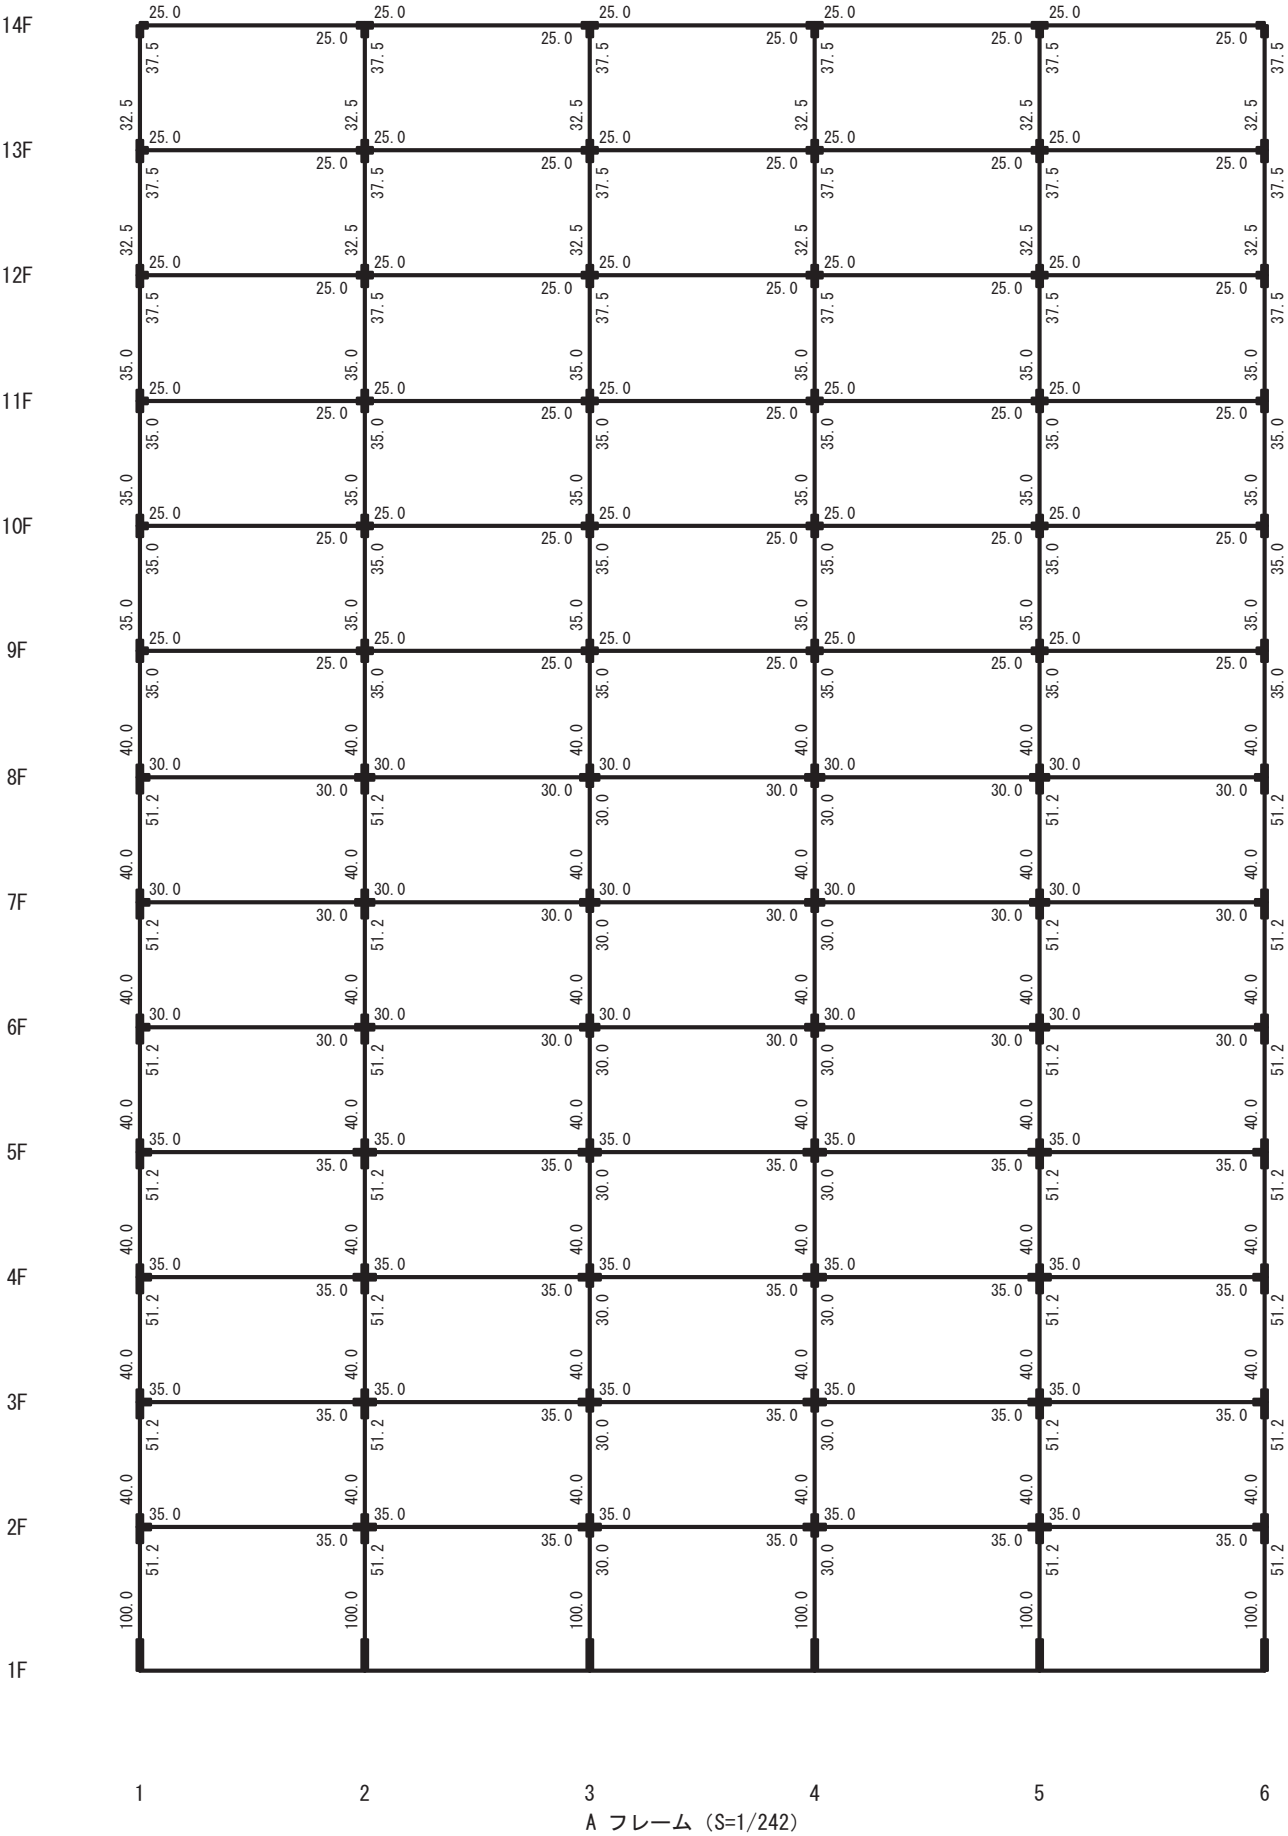


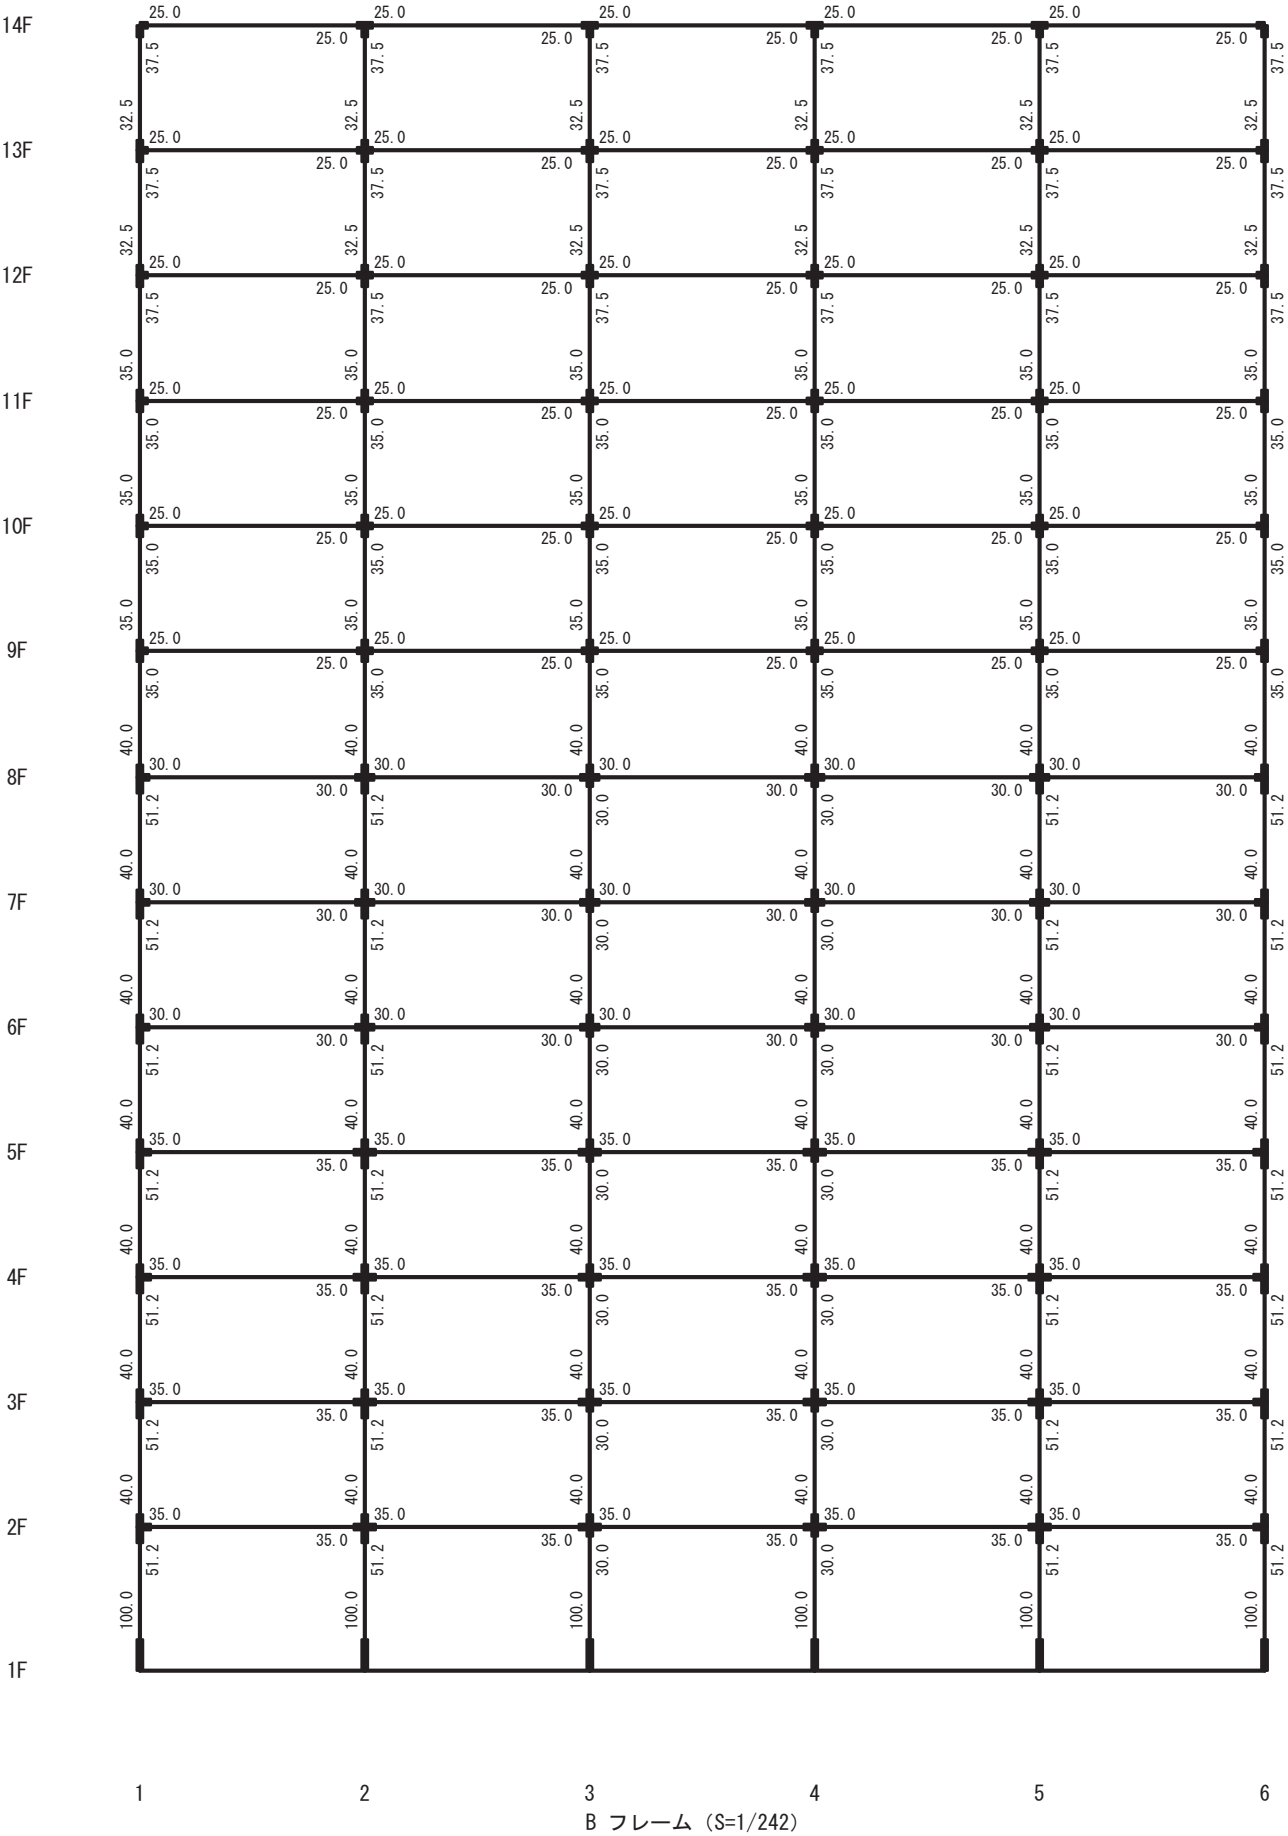


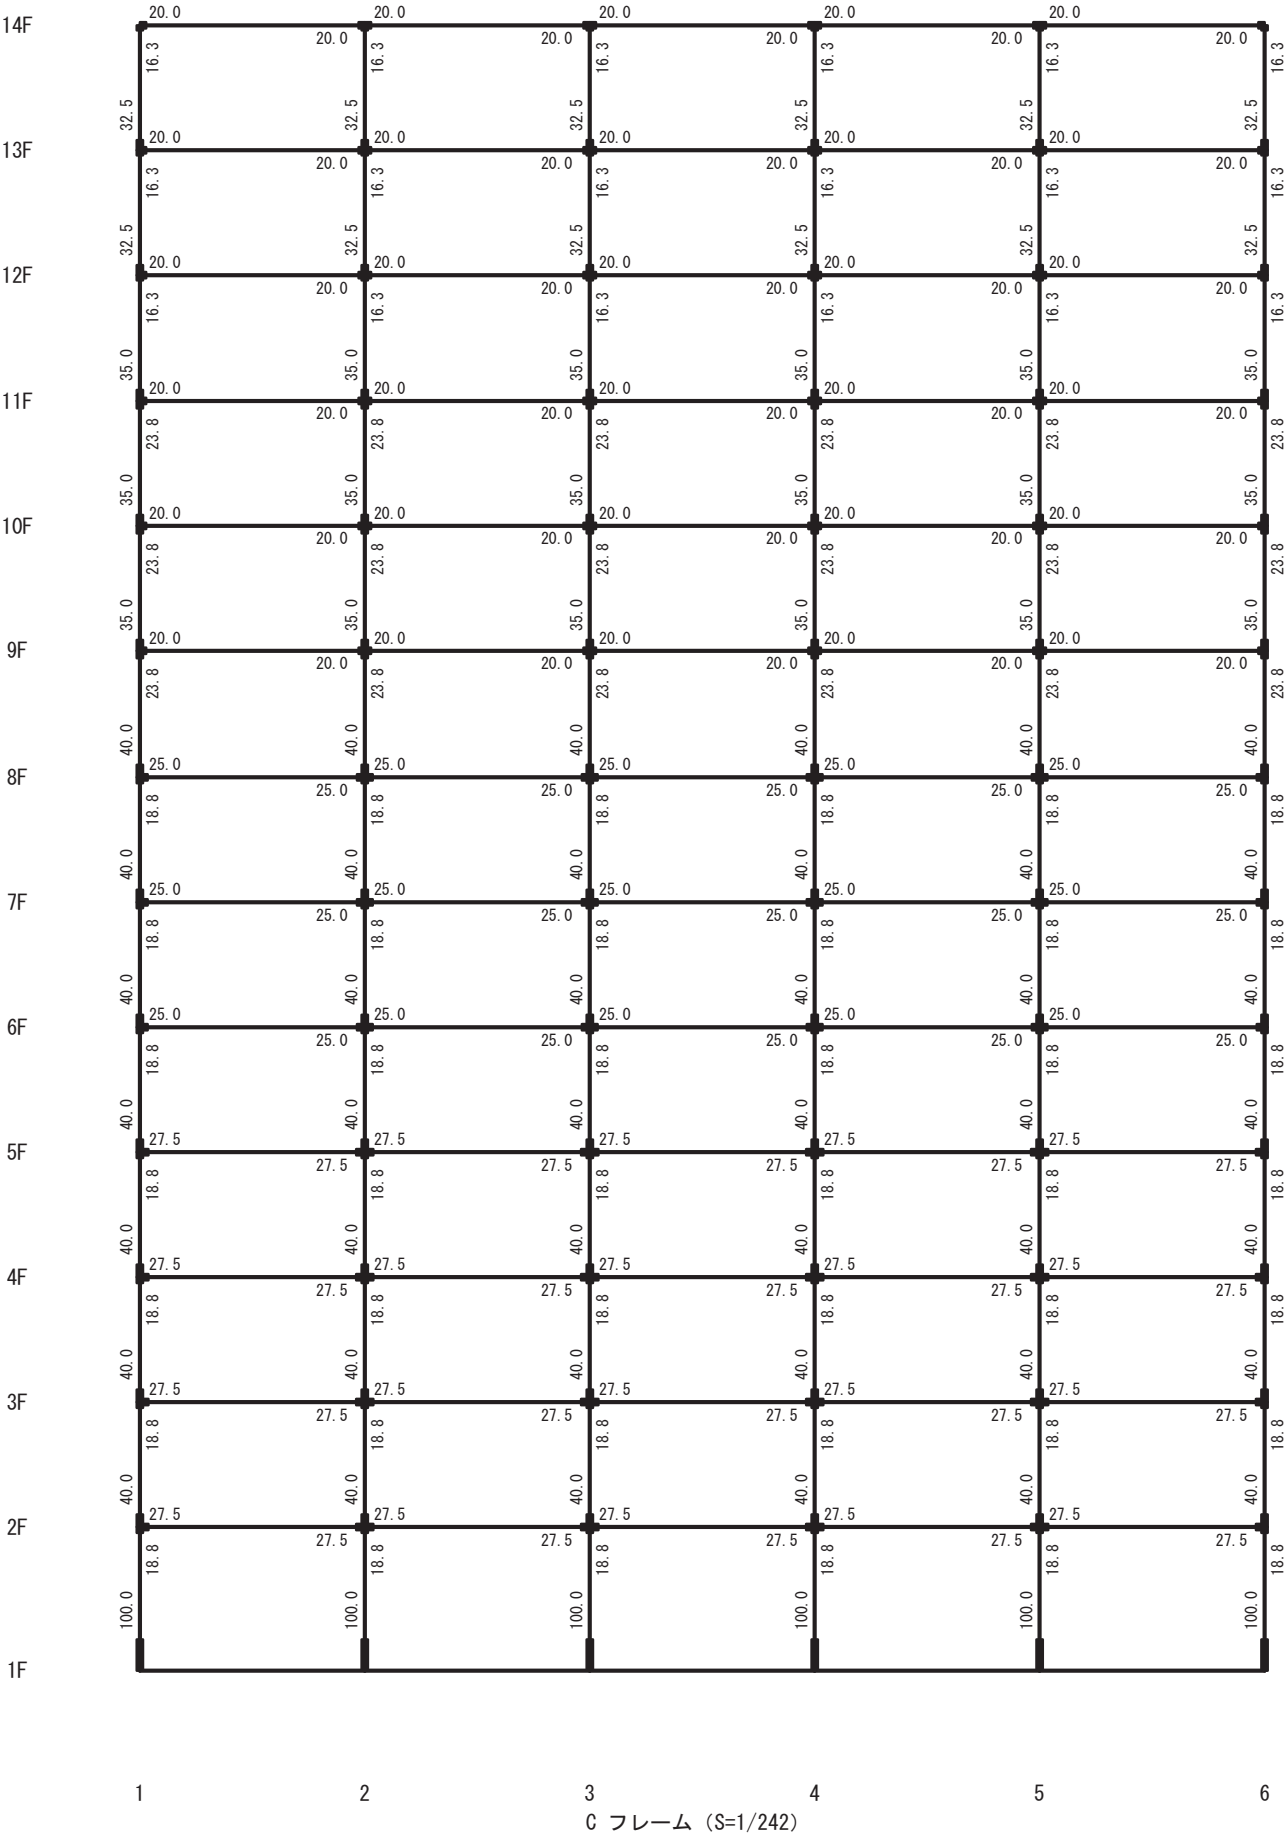


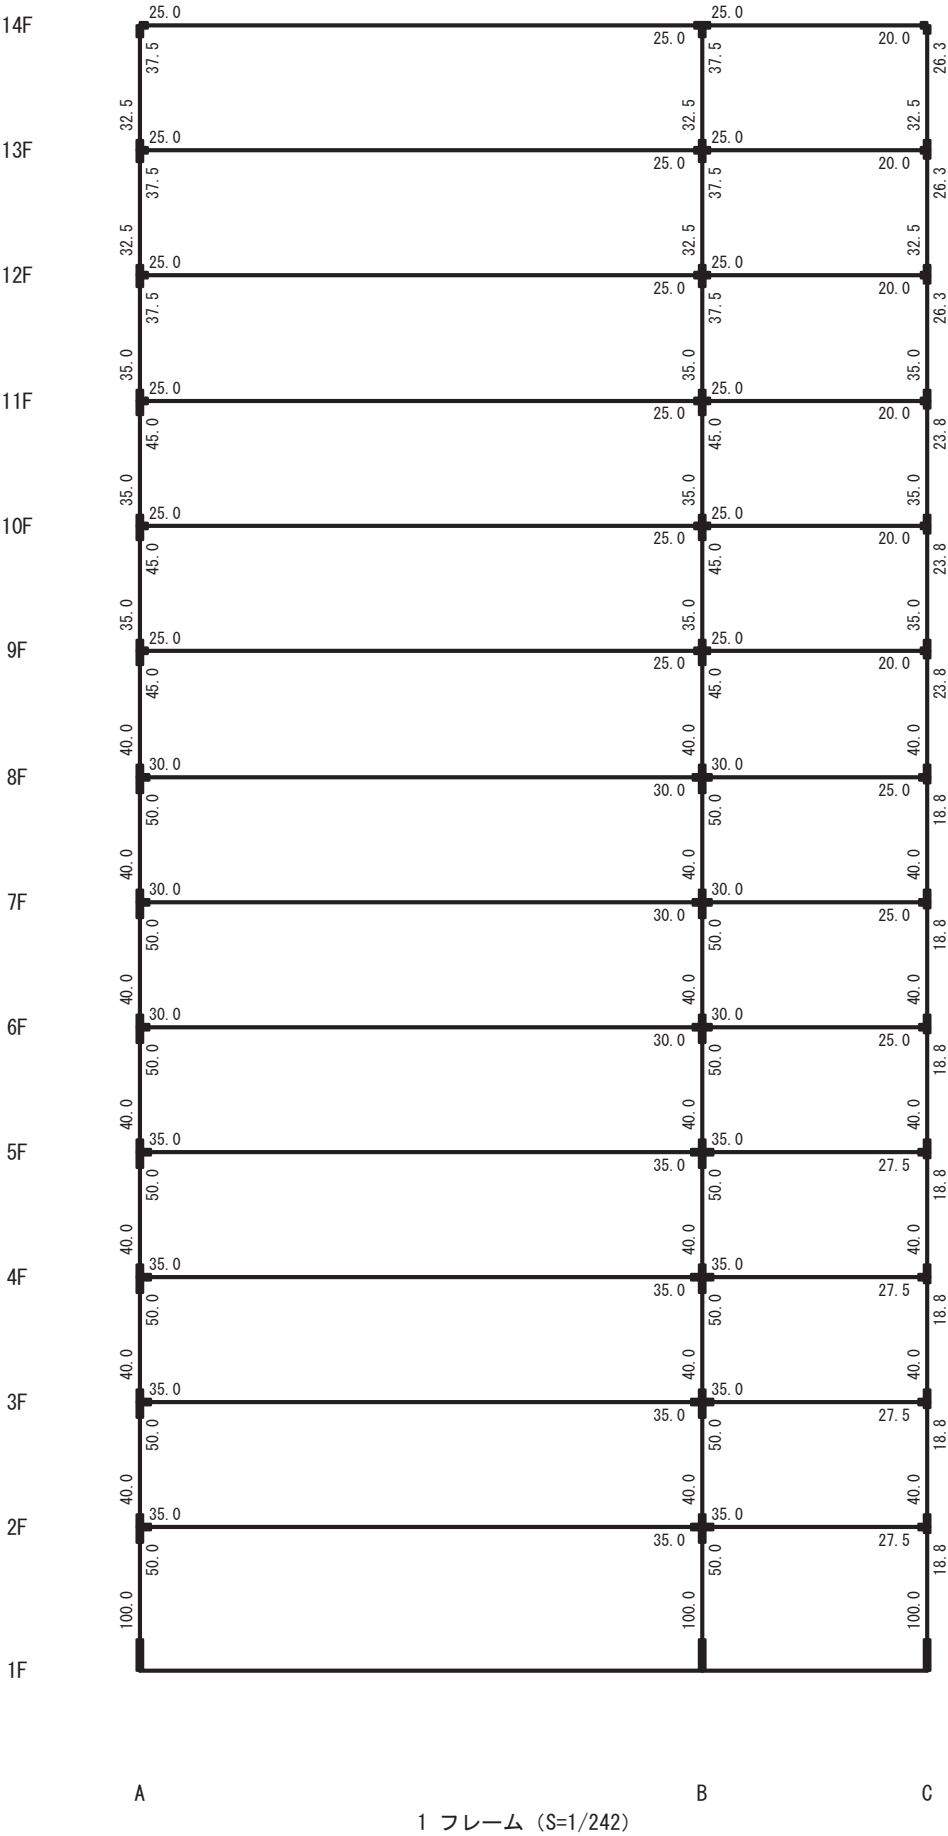


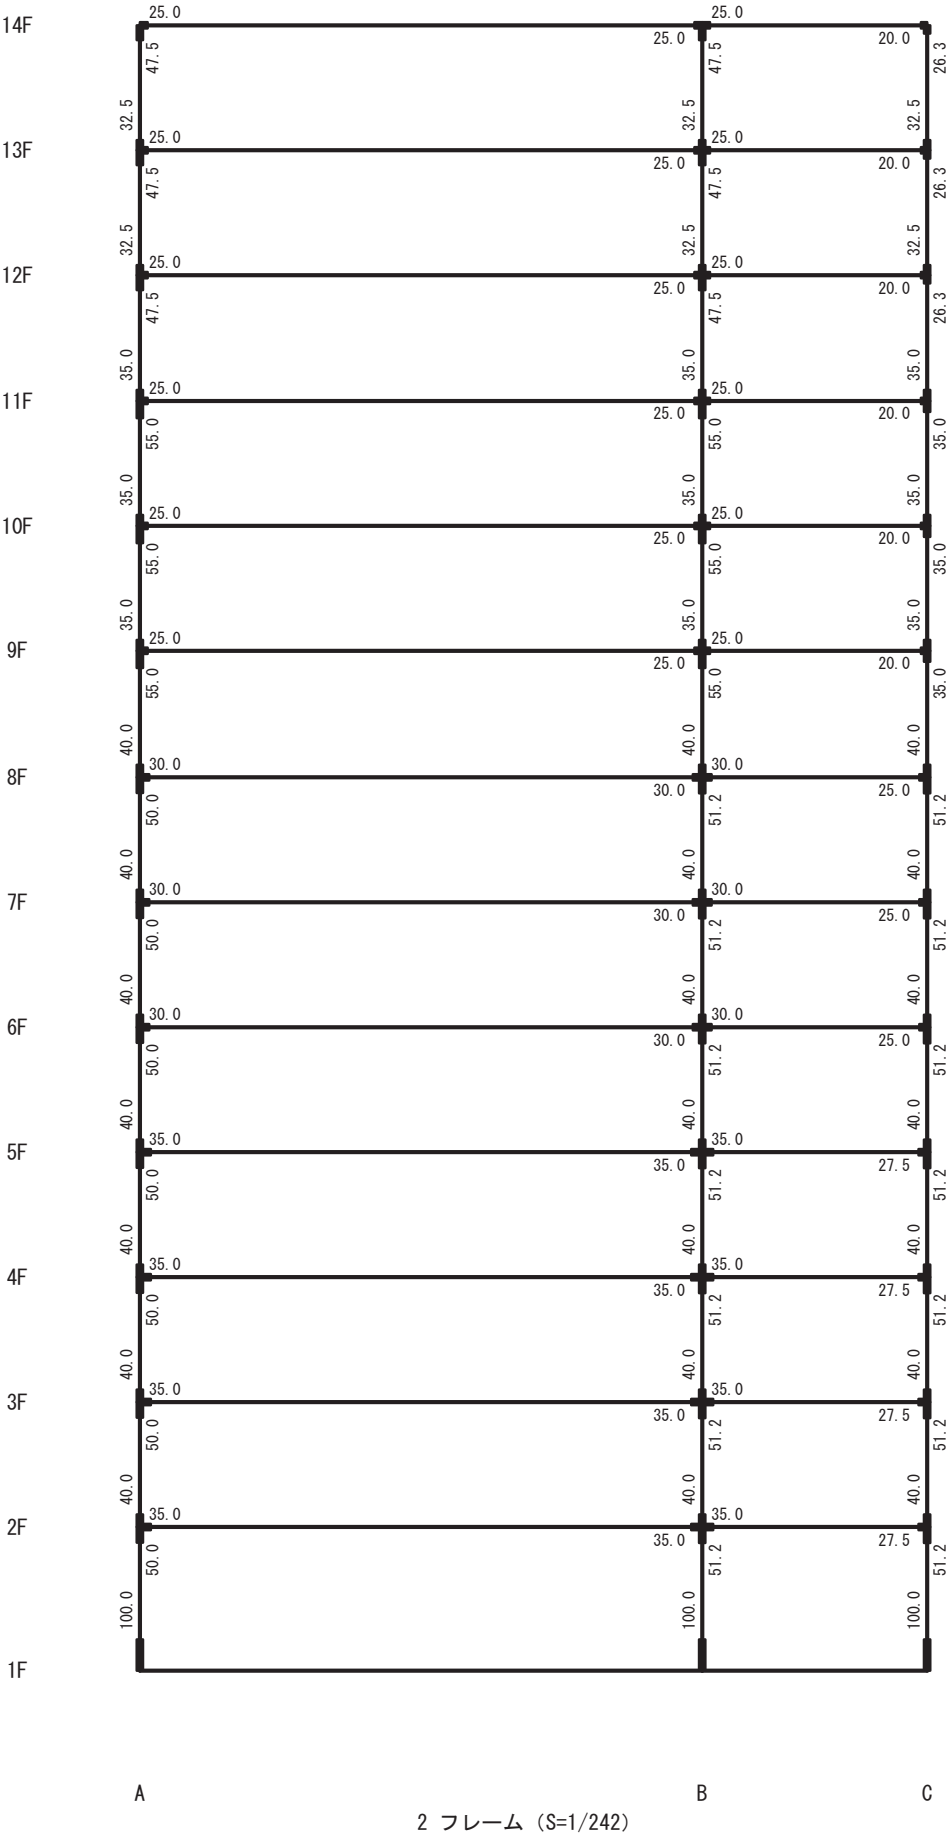

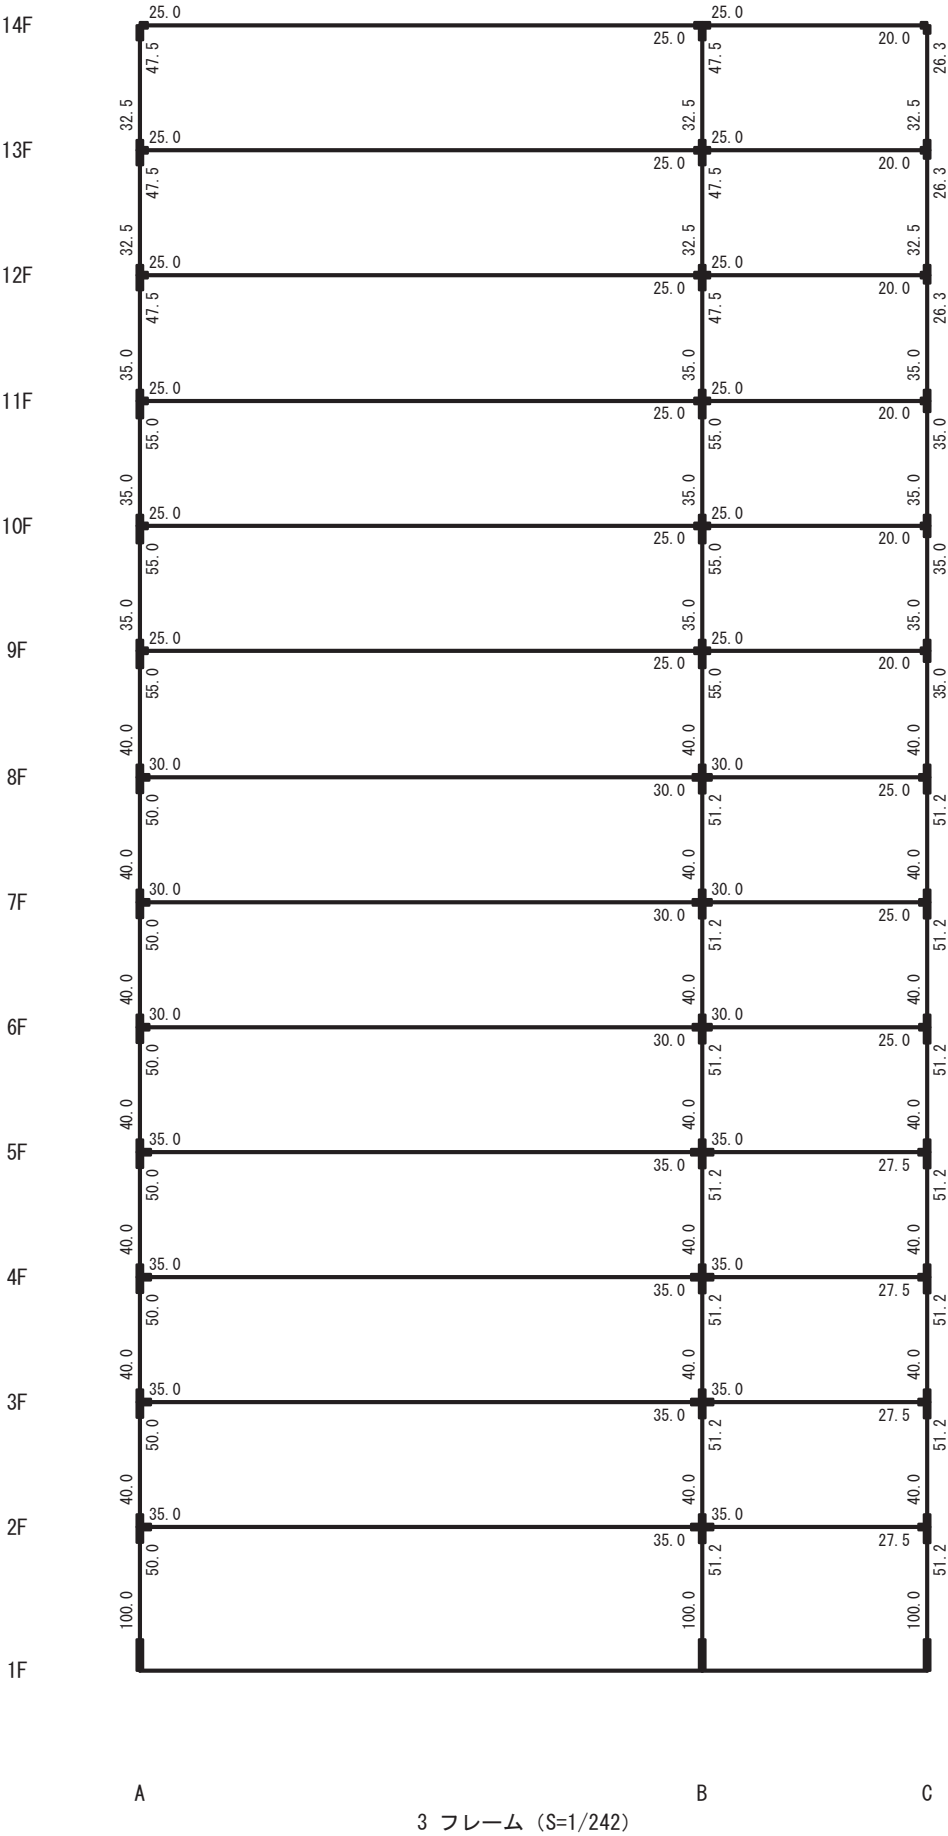

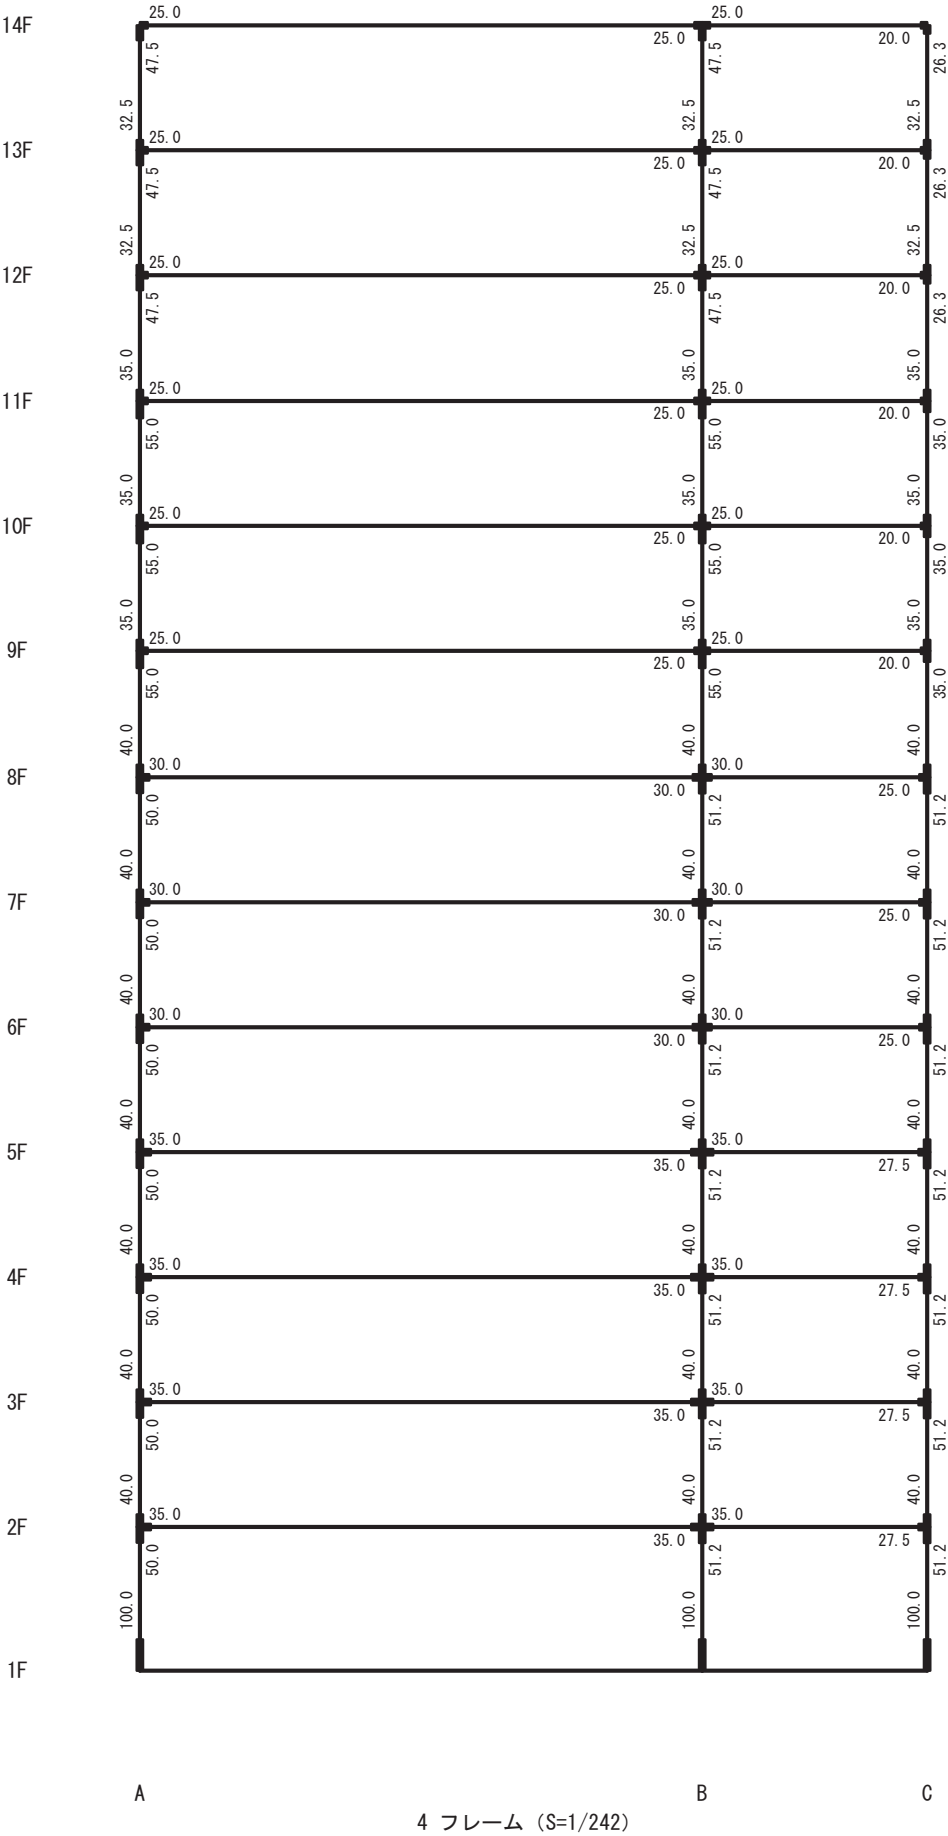

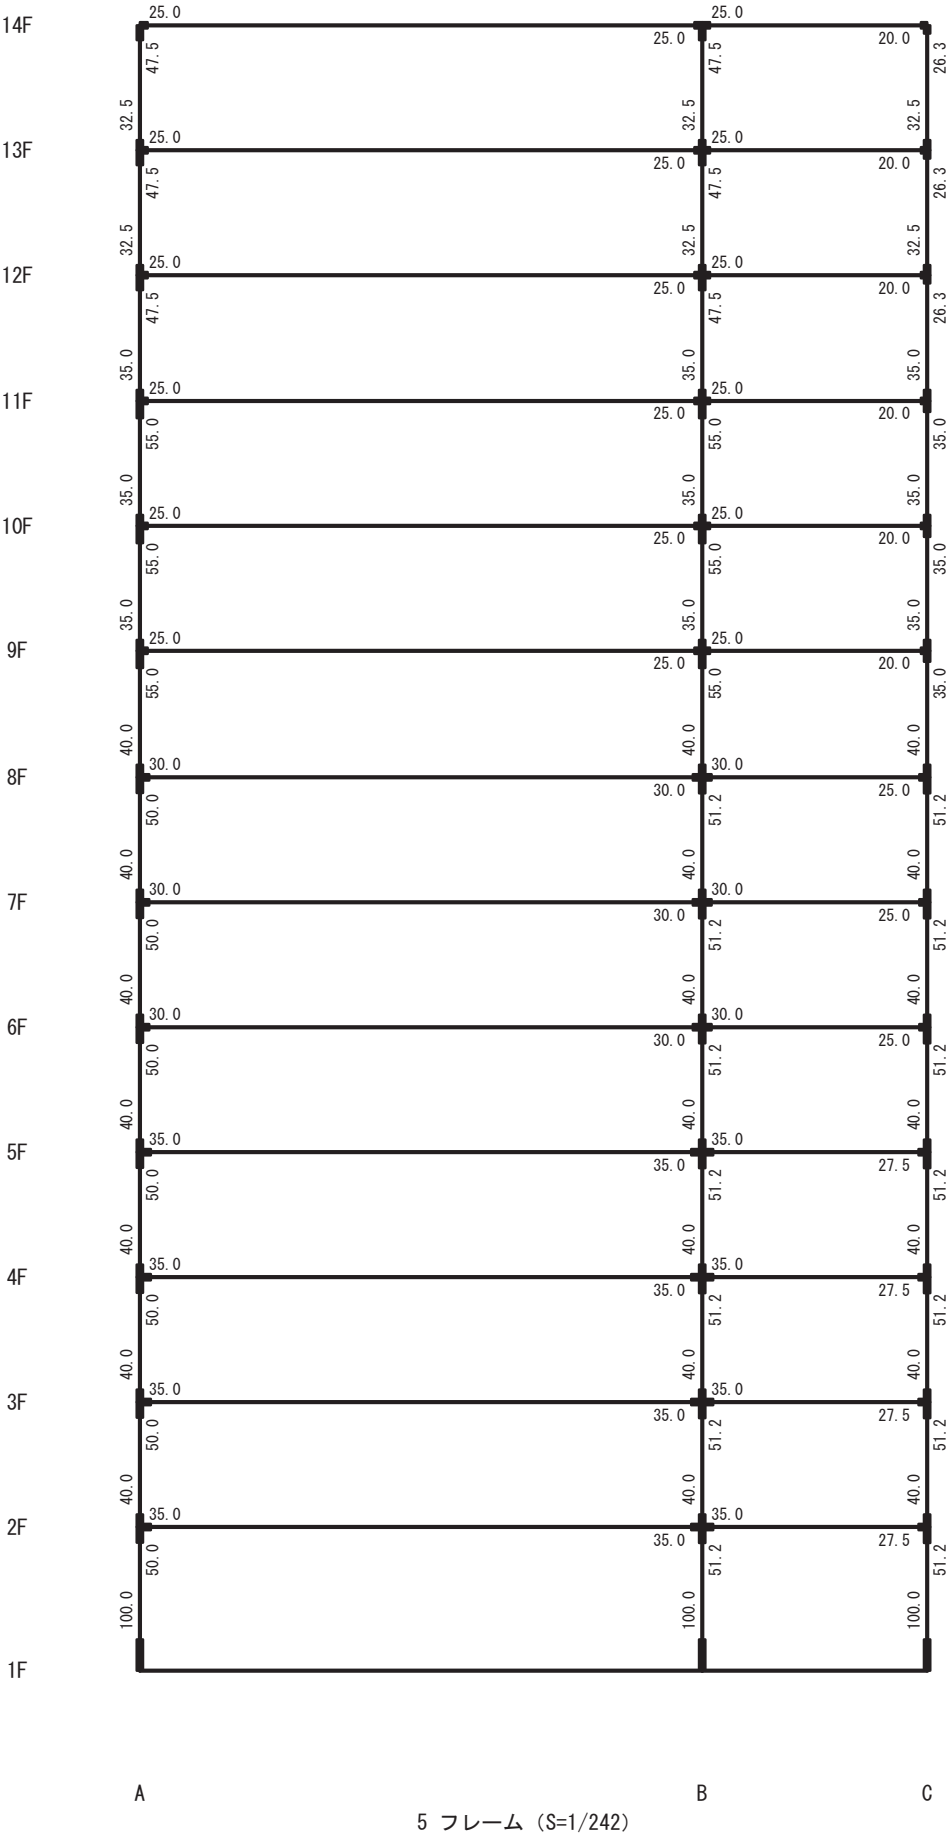

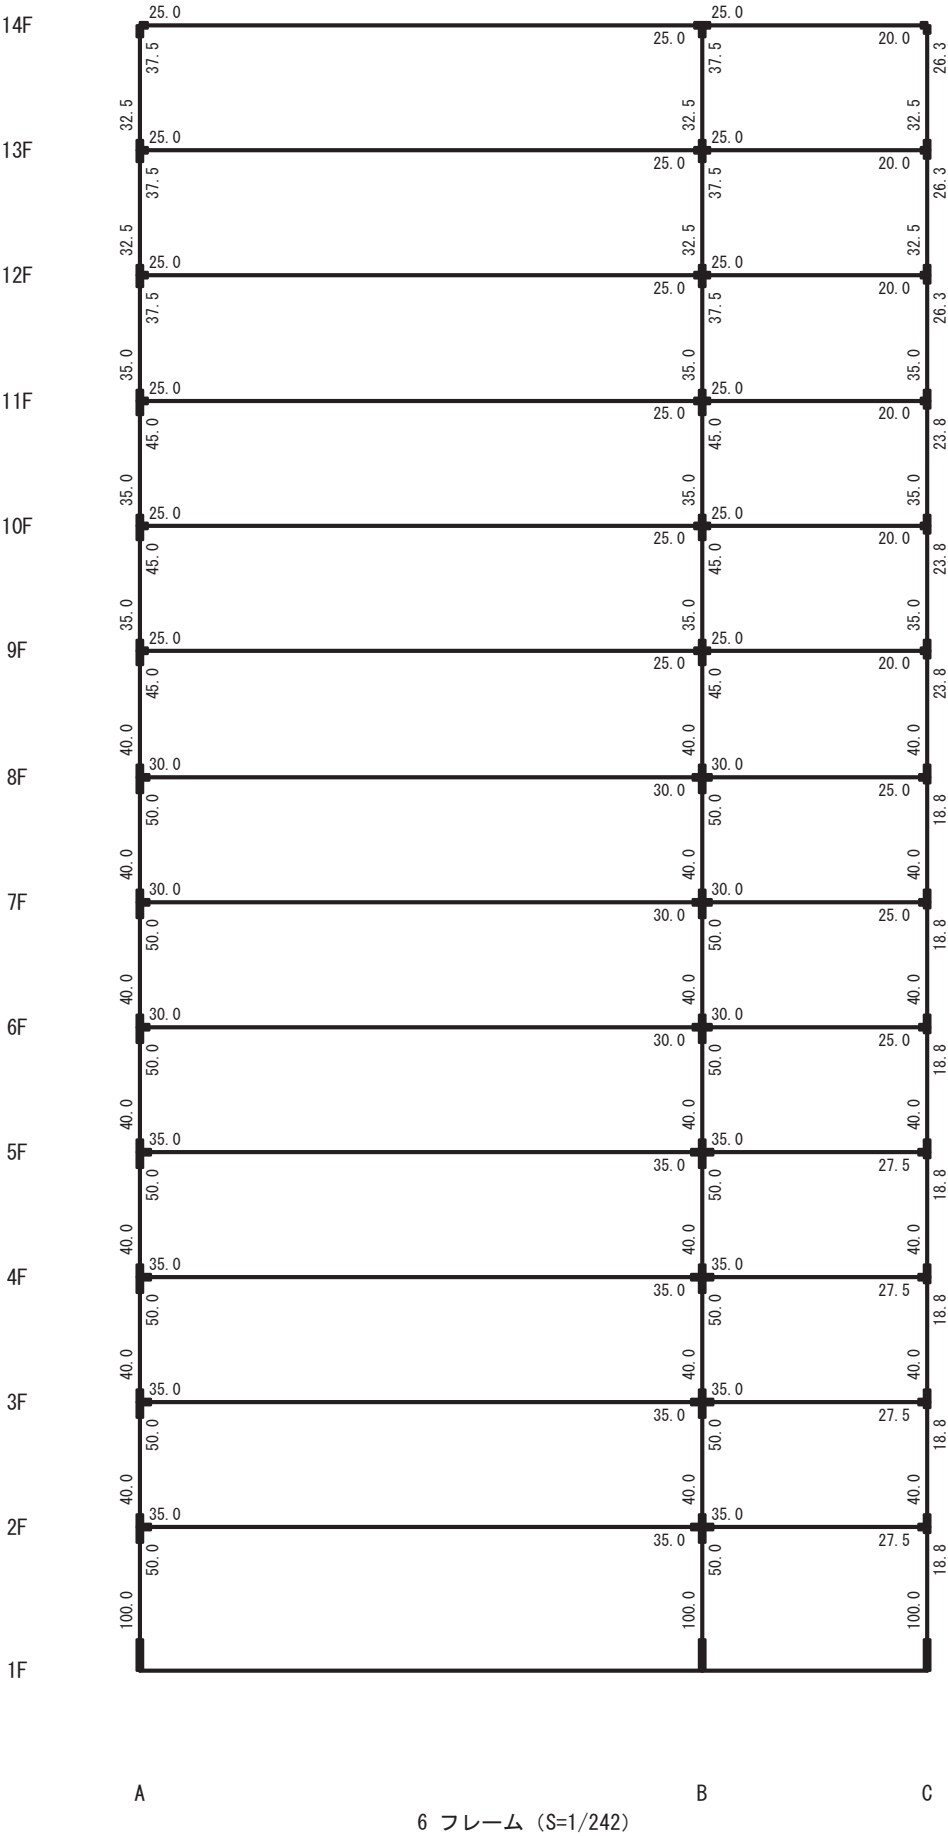

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1269.8	1265.3	1185.6	79.8	7899.2	598.0	598.0
B						1639.6	1639.6
A						1522.8	1522.8

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1271.5	1270.6	1158.5	112.1	8280.2	561.0	561.0
B						1748.7	1748.7
A						1627.7	1627.7

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1271.5	1270.6	1177.1	93.5	8991.0	637.2	637.2
B						1787.9	1787.9
A						1673.2	1673.2

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1272.5	1271.1	1236.6	34.5	10400.0	894.9	894.9
B						1854.0	1854.0
A						1773.3	1773.3

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1273.2	1271.6	1231.0	40.6	10780.2	896.7	896.7
B						1922.4	1922.4
A						1827.6	1827.6

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1273.2	1271.7	1203.8	67.9	11645.1	887.8	887.8
B						2131.3	2131.3
A						2026.4	2026.4

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1276.7	1272.5	1203.1	69.4	14826.4	1165.9	1165.9
B						2884.1	2884.1
A						2707.0	2707.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1278.5	1273.5	1195.3	78.2	15441.6	1181.2	1181.2
B						2988.0	2988.0
A						2820.5	2820.5

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1278.5	1274.0	1192.8	81.2	16054.4	1222.3	1222.3
B						3074.3	3074.3
A						2925.3	2925.3

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1279.4	1274.6	1183.1	91.5	17848.2	1319.9	1319.9
B						3635.0	3635.0
A						3386.9	3386.9

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1280.2	1275.2	1182.6	92.6	18834.4	1393.3	1393.3
B						3753.1	3753.1
A						3534.9	3534.9

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1280.2	1275.7	1173.6	102.1	20864.3	1477.2	1477.2
B						4192.3	4192.3
A						3932.5	3932.5

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1283.5	1276.5	1204.3	72.2	37096.9	2927.8	2927.8
B						6646.5	6646.5
A						6486.6	6486.6

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.1	1.1	7899.2	409.2	409.2
2						548.0	548.0
3						539.3	539.3
4						540.0	540.0
5						548.8	548.8
6						410.4	410.4

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.3	1793.1	1798.3	5.2	8280.2	437.9	437.9
2						579.8	579.8
3						579.9	579.9
4						576.4	576.4
5						575.3	575.3
6						438.3	438.3

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.3	1790.6	1798.1	7.4	8991.0	487.3	487.3
2						647.8	647.8
3						647.8	647.8
4						644.1	644.1
5						643.0	643.0
6						487.1	487.1

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.6	1789.4	1797.9	8.5	10400.0	556.6	556.6
2						782.4	782.4
3						782.4	782.4
4						777.6	777.6
5						776.4	776.4
6						556.2	556.2

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1785.6	1788.7	1797.7	9.1	10780.2	586.2	586.2
2						813.7	813.7
3						816.1	816.1
4						810.3	810.3
5						806.7	806.7
6						586.0	586.0

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.6	1788.2	1798.0	9.8	11645.1	639.6	639.6
2						879.0	879.0
3						879.5	879.5
4						874.4	874.4
5						872.7	872.7
6						638.9	638.9

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.9	1787.8	1797.6	9.8	14826.4	744.6	744.6
2						1176.3	1176.3
3						1173.2	1173.2
4						1164.6	1164.6
5						1166.1	1166.1
6						744.2	744.2

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.9	1787.6	1797.3	9.7	15441.6	788.2	788.2
2						1217.2	1217.2
3						1218.5	1218.5
4						1208.5	1208.5
5						1205.4	1205.4
6						787.7	787.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.9	1787.4	1797.2	9.8	16054.4	828.3	828.3
2						1256.2	1256.2
3						1260.0	1260.0
4						1249.4	1249.4
5						1243.6	1243.6
6						827.5	827.5

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.0	1787.3	1796.3	9.1	17848.2	856.8	856.8
2						1479.9	1479.9
3						1490.7	1490.7
4						1472.9	1472.9
5						1459.7	1459.7
6						856.9	856.9

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1786.2	1787.2	1796.2	9.1	18834.4	926.5	926.5
2						1538.8	1538.8
3						1553.4	1553.4
4						1534.7	1534.7
5						1517.5	1517.5
6						926.3	926.3


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1786.2	1787.1	1796.2	9.1	20864.3	1032.0	1032.0
2						1722.0	1722.0
3						1742.1	1742.1
4						1720.0	1720.0
5						1697.2	1697.2
6						1032.3	1032.3

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1786.4	1787.0	1797.7	10.7	37096.9	2058.9	2058.9
2						2681.7	2681.7
3						2699.8	2699.8
4						2681.3	2681.3
5						2660.0	2660.0
6						2056.7	2056.7

A-2.2 部材応力図

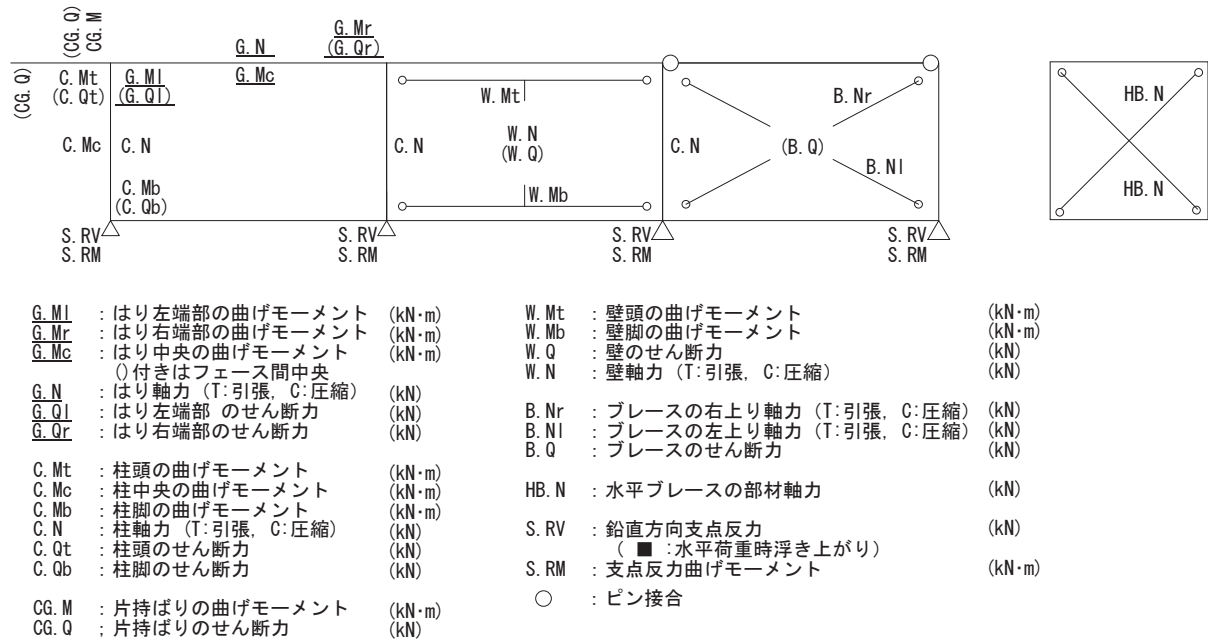


[illegible]

1 2 3
B フレーム (S=1/272)

52675		45.5 (58.6)		58.6 (60.5)		92.7 (69.2)		88.4 (67.1)		69.1 (64.5)		
		83.8 (37.3)	51.5 (69.2)	37.3 (19.9)	82.8 (67.3)	45.5 (3.9)	54.7 (58.6)	27.5 (14.7)	65.2 (60.7)	39.4 (23.8)	64.5 (63.3)	49.4 (31.0)
4000	9.1	167.4C		2.4	244.3C	0.1	236.8C	1.9	252.0C	0.7	253.9C	7.1
		65.5 (37.3)		24.0 (41.8)	42.2 (19.9)	87.7 (83.6)	3.7 (1.9)	117.1 (91.0)	31.4 (14.7)	74.3 (55.7)	22.5 (11.6)	89.0 (60.5)
4000	39.6 (21.9)	105.2 (64.4)	31.0	39.5 (20.3)	105.7 (88.6)	59.4	2.6 (1.3)	81.4 (81.1)	56.9	30.0 (15.5)	55.7 (50.5)	30.5
	4.1	383.6C		1.0	544.4C	0.1	574.8C	1.1	545.5C	0.5	503.8C	3.4
4025	47.9 (24.6)	47.9 (24.6)	33.4	28.6 (43.8)	41.5 (37.3)	87.3 (83.3)	2.7 (1.3)	117.0 (91.0)	32.2 (15.5)	74.5 (55.7)	17.3 (8.4)	80.9 (58.8)
	1.6	586.5C		1.9	830.8C	0.3	896.2C	1.1	822.4C	1.4	739.2C	0.9
4000	61.2 (30.5)	112.3 (67.7)	34.0	51.9 (26.0)	108.1 (90.9)	63.3	4.4 (2.2)	74.0 (80.3)	59.2	38.5 (19.3)	54.2 (50.8)	31.1
	0.2	801.1C		0.1	1131.1C	0.0	1231.7C	0.2	1119.4C	0.0	992.5C	0.0
4000	54.1 (28.0)	115.0 (68.4)	33.5	45.8 (23.4)	111.2 (91.3)	61.6	3.6 (1.9)	74.0 (80.0)	58.3	34.5 (17.7)	52.3 (50.3)	31.3
	1.9	1018.6C		1.1	1434.4C	0.1	1570.2C	1.0	1419.5C	0.3	1248.6C	1.6
4050	48.5 (23.6)	106.3 (66.1)	33.9	40.0 (19.6)	109.0 (90.6)	61.3	3.5 (1.7)	77.5 (81.0)	58.3	31.2 (15.2)	54.6 (50.9)	31.0
	0.8	1229.3C		0.3	1733.2C	0.1	1904.0C	0.4	1712.5C	0.2	1498.9C	0.8
4000	64.6 (31.9)	111.5 (67.3)	33.2	56.5 (28.1)	113.3 (91.1)	58.9	5.6 (2.6)	76.6 (80.3)	56.8	44.5 (22.1)	51.3 (50.1)	31.5
	0.8	1448.0C		0.4	2058.1C	0.1	2263.3C	0.2	2036.4C	0.2	1780.3C	0.6
4000	49.6 (26.4)	112.5 (67.5)	32.8	43.3 (22.7)	116.1 (91.4)	57.1	3.6 (2.0)	77.3 (80.2)	55.6	34.2 (18.2)	49.6 (49.7)	31.9
	3.1	1669.8C		2.1	2390.3C	0.3	2629.6C	2.1	2367.3C	0.9	2068.7C	3.1
4000	46.2 (23.1)	102.1 (64.7)	33.1	38.3 (19.1)	112.8 (90.4)	57.0	3.1 (1.6)	82.2 (81.6)	55.7	31.0 (15.6)	53.3 (50.7)	31.7
	0.1	1882.9C		0.1	2707.7C	0.1	2981.5C	0.3	2679.1C	0.0	2339.2C	0.3
4000	51.0 (25.4)	97.0 (63.2)	33.0	42.1 (20.9)	112.5 (90.0)	55.9	3.1 (1.6)	85.7 (82.3)	55.0	34.5 (17.4)	54.6 (51.1)	31.9
	0.1	2097.4C		0.2	3031.5C	0.2	3340.4C	0.3	2995.1C	0.0	2614.1C	0.5
4000	40.7 (21.2)	91.4 (61.6)	32.9	31.9 (16.2)	111.7 (89.6)	55.1	2.0 (1.1)	89.1 (83.2)	54.5	26.8 (14.0)	56.2 (51.6)	32.0
	1.6	2312.0C		0.5	3357.2C	0.3	3701.6C	1.2	3310.1C	0.1	2888.7C	2.1
4000	37.8 (19.4)	81.8 (59.0)	33.0	28.5 (14.9)	108.9 (88.7)	54.8	1.4 (0.9)	94.1 (84.5)	54.4	24.6 (13.1)	59.6 (52.5)	31.9

鉛直荷重 (立体解析)

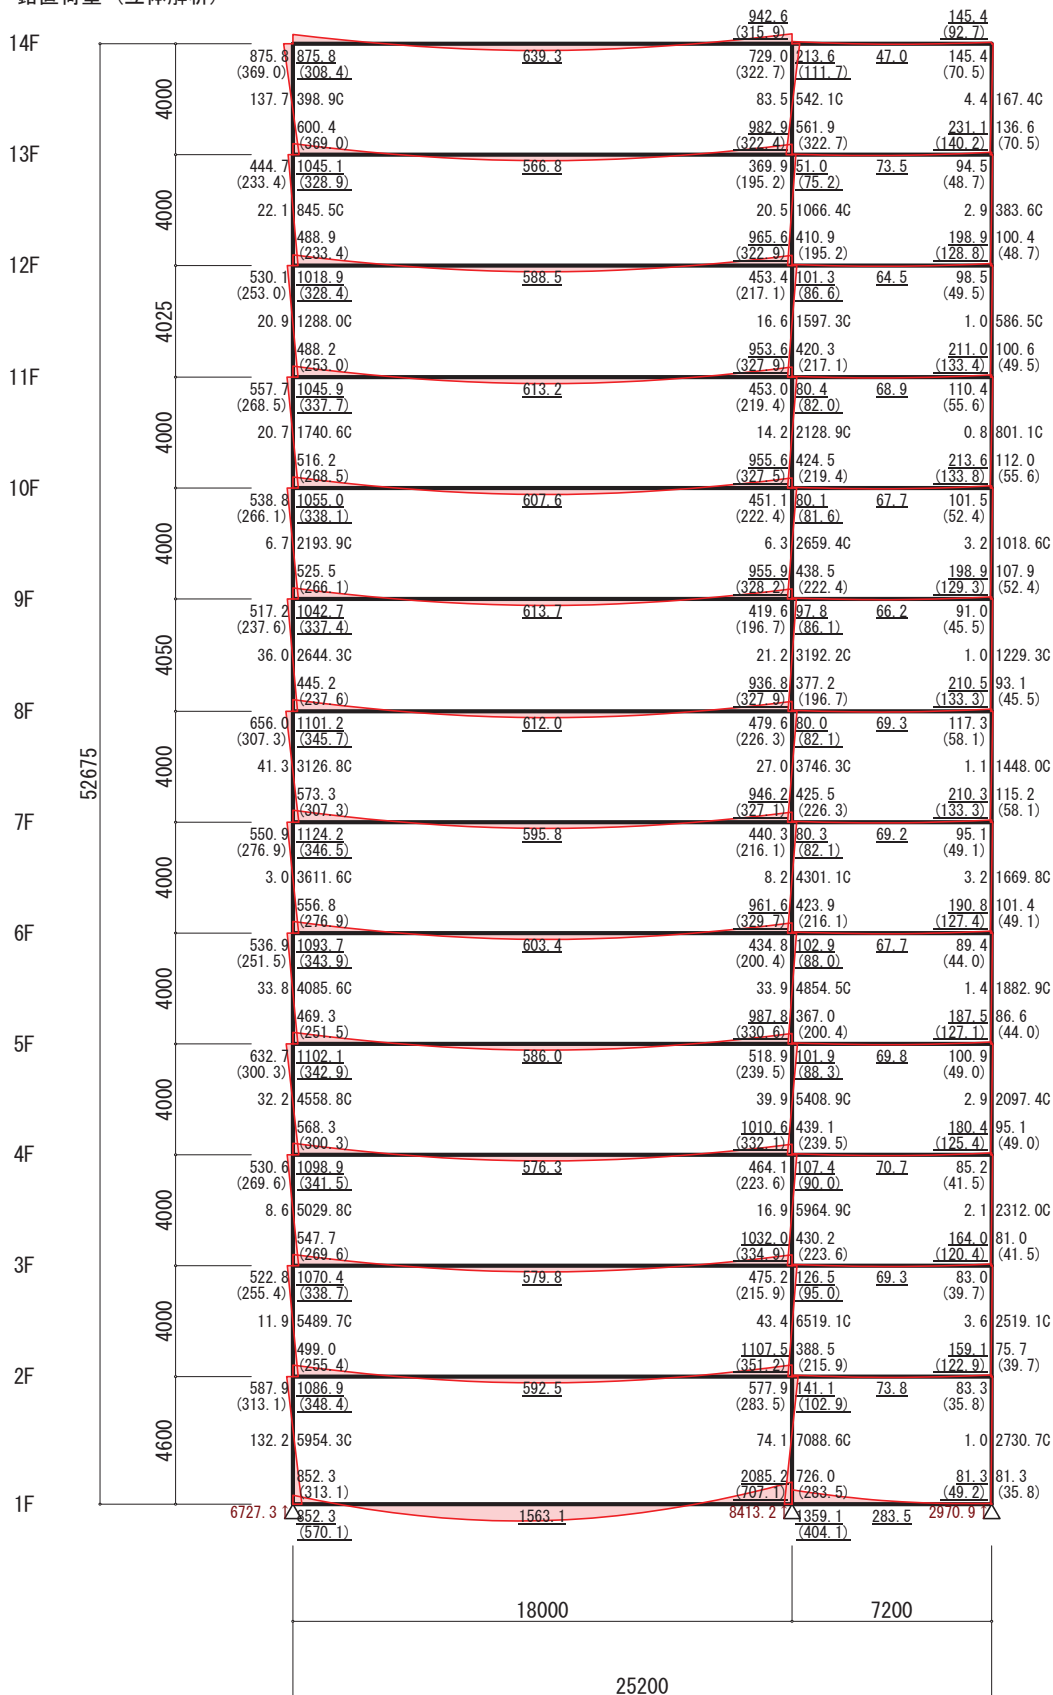


A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

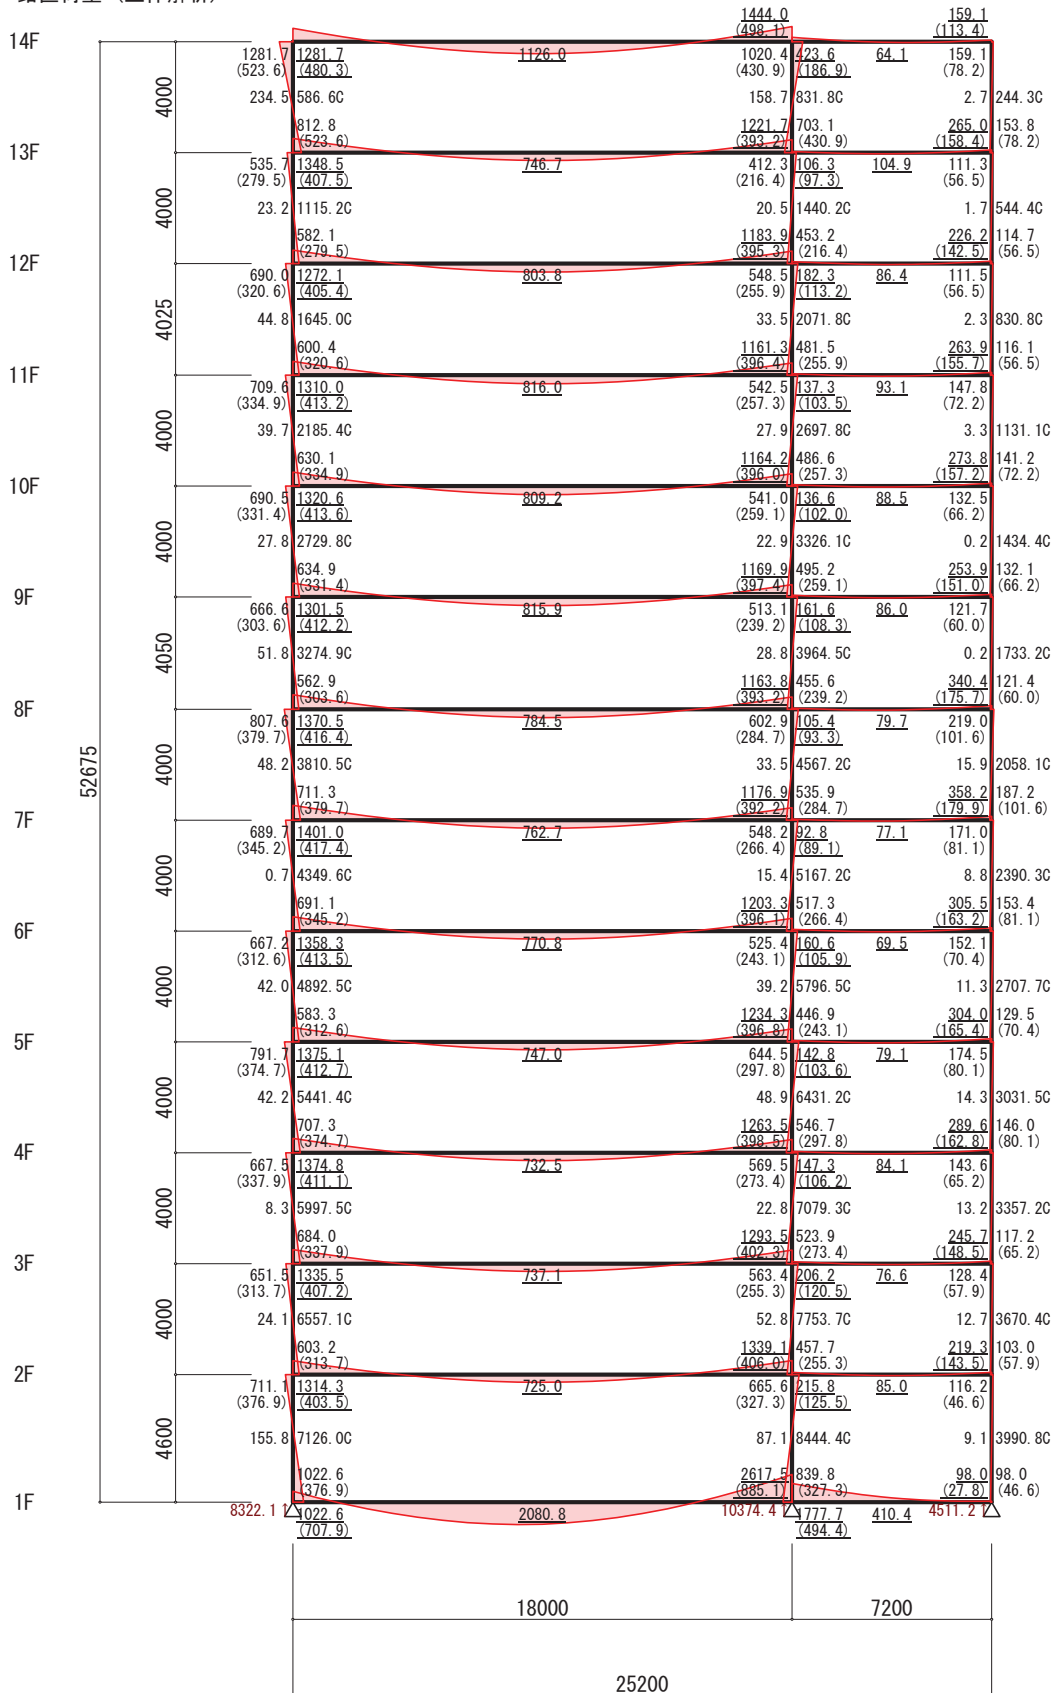


A

B


C

2 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

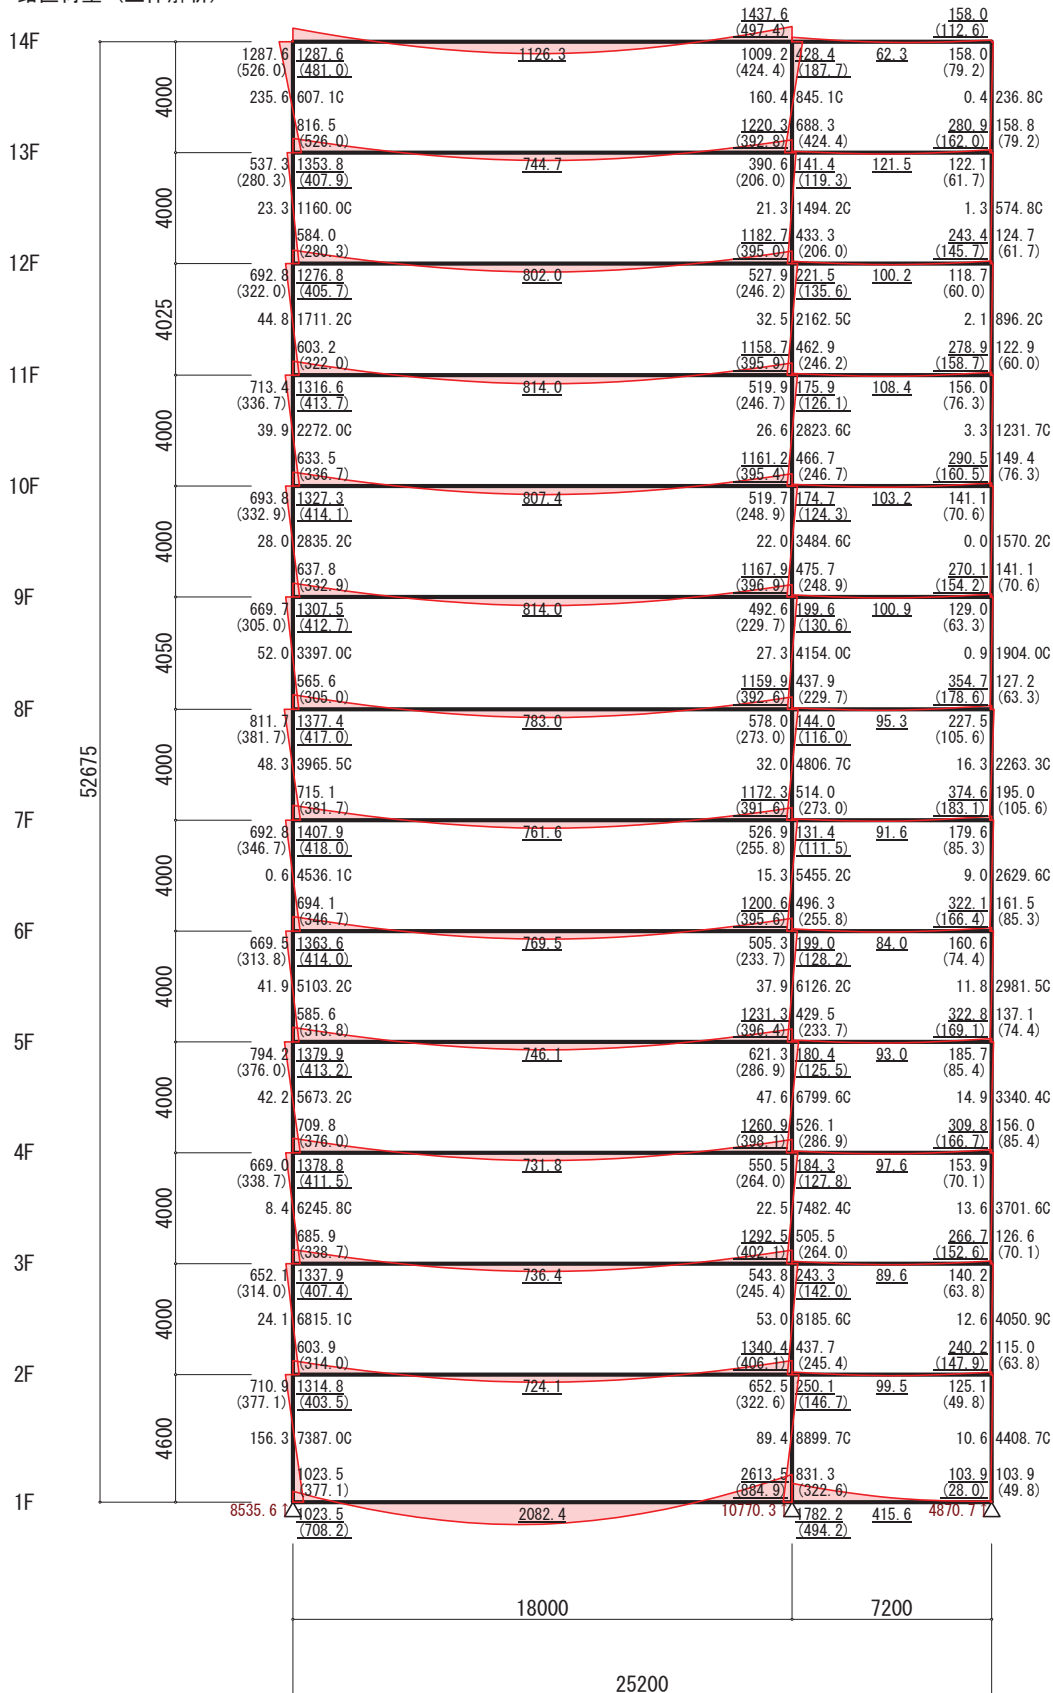

鉛直荷重 (立体解析)

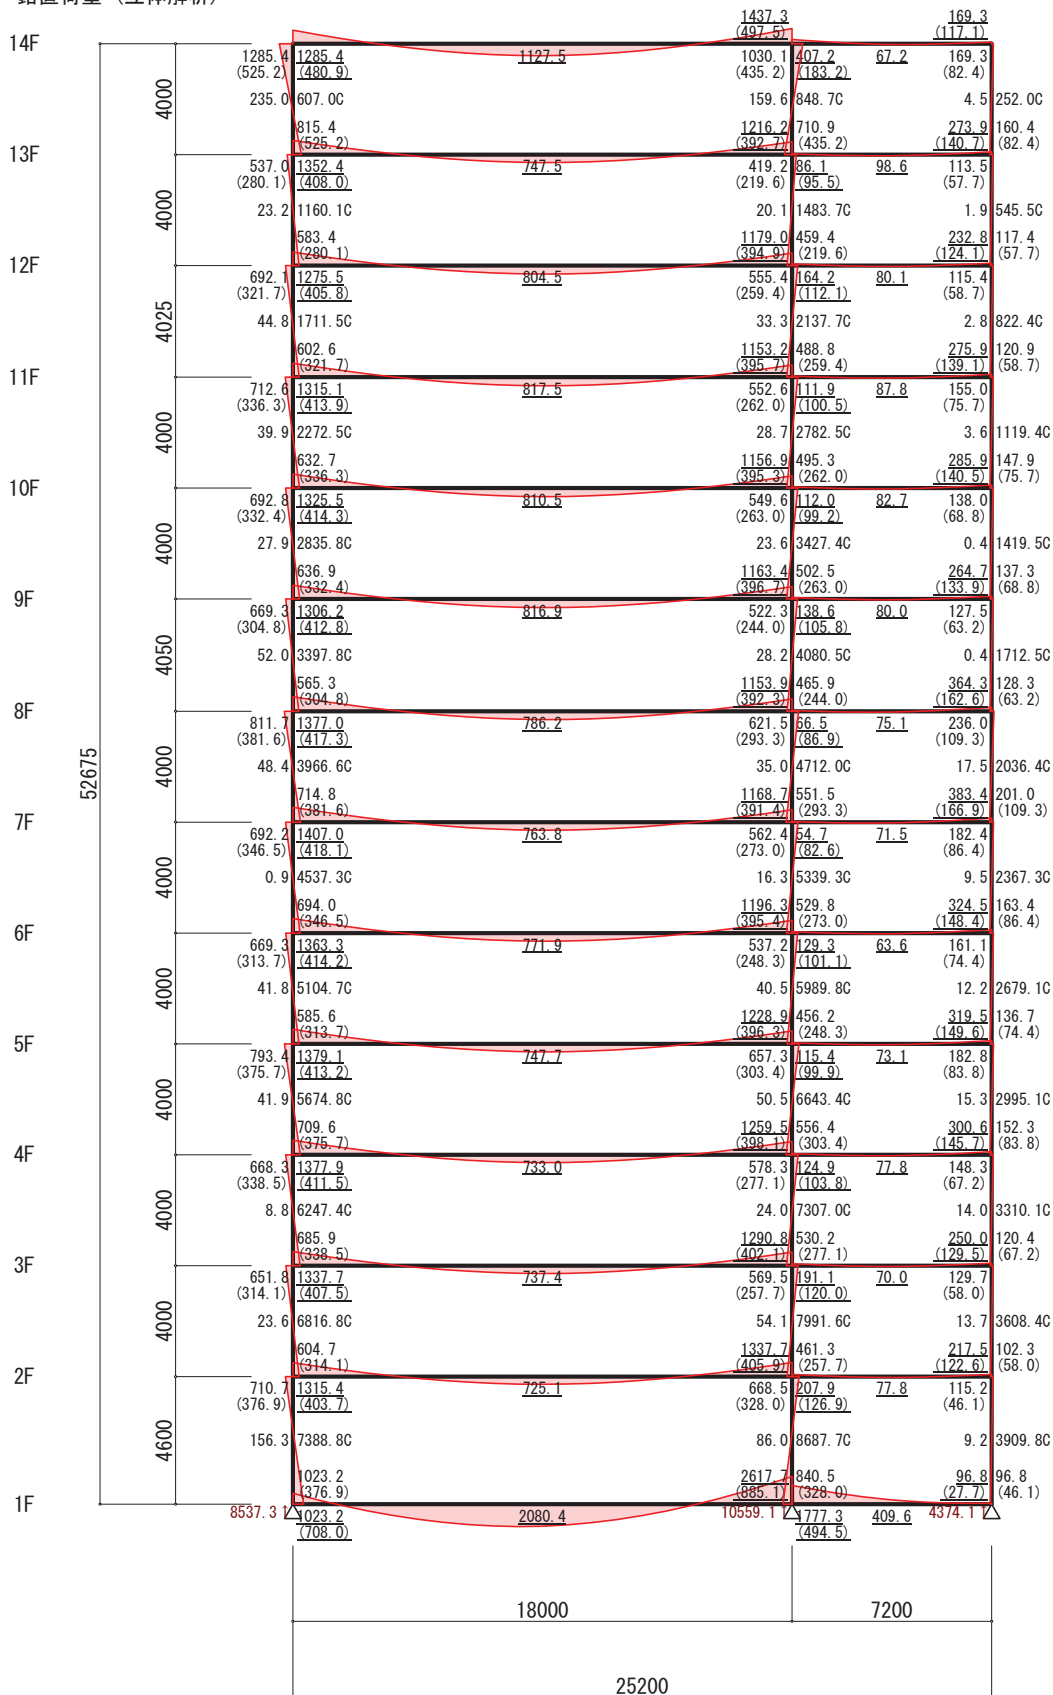


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

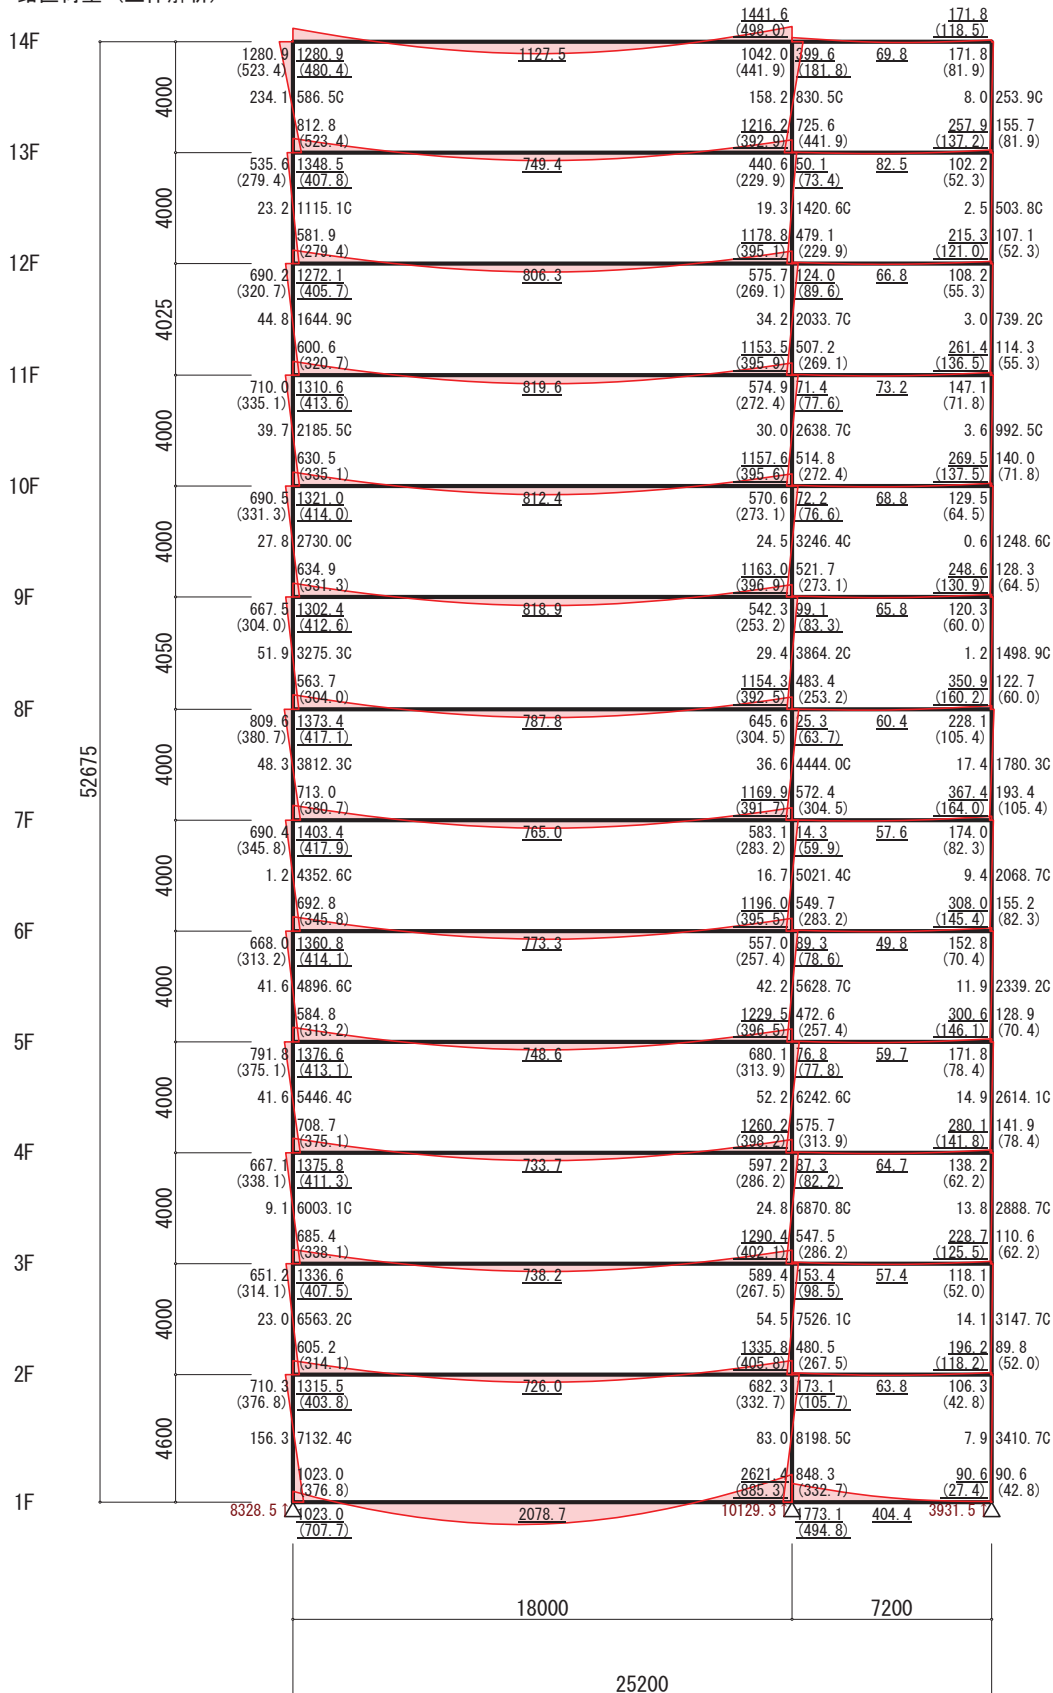


A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

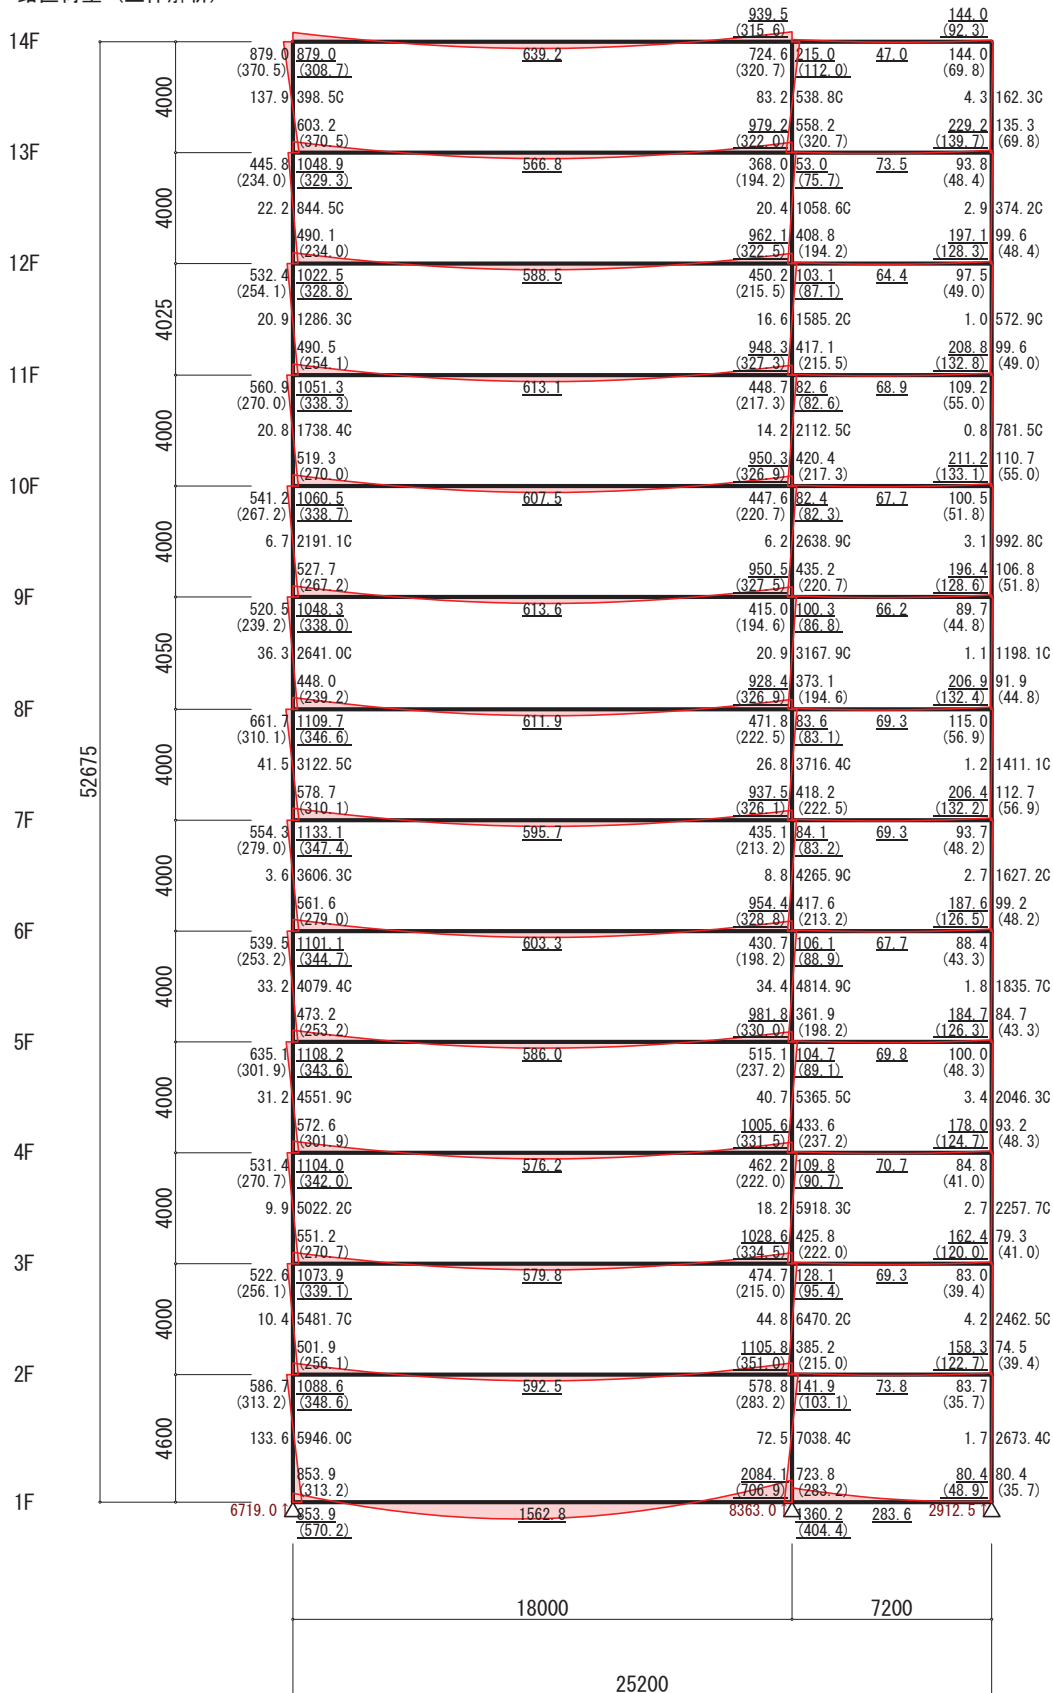

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		74.2 (31.6)		346.5 (103.8)		328.1 (91.1)		400.7 (103.8)		153.3 (31.6)								
14F	4000	153.2 (49.5)	153.2 (31.6)	39.5	475.1 (204.6)	400.9 (103.8)	27.2	674.6 (295.9)	328.1 (91.1)	0.0	674.5 (295.8)	346.4 (103.8)	27.2	475.1 (204.6)	74.4 (31.6)	39.4	153.3 (49.5)	
		54.2	36.5T		65.9	75.4T		82.8	11.7C		82.8	11.8T		65.9	75.5C		54.2	36.5C
13F	4000	44.8 (49.5)	336.6 (102.7)	343.3 (204.6)	668.5 (190.0)	509.0 (295.9)	668.4 (185.7)	508.9 (295.8)	699.2 (189.9)	343.2 (204.6)	403.0 (102.7)	44.9 (49.5)						
		358.1 (144.9)	402.9 (102.7)	33.2	692.7 (320.0)	699.4 (190.0)	15.5	827.9 (387.1)	668.3 (185.7)	0.0	827.8 (387.0)	668.3 (189.9)	15.5	692.7 (320.0)	336.7 (102.7)	33.1	358.2 (145.0)	
		68.2	146.3T		52.7	168.7T		53.8	14.1C		53.8	14.2T		52.7	168.8C		68.2	146.3C
12F	4000	221.7 (144.9)	567.0 (171.1)	587.3 (320.0)	873.5 (247.1)	720.4 (387.1)	866.8 (240.8)	720.3 (387.0)	905.3 (247.0)	587.3 (320.0)	665.3 (171.2)	221.7 (145.0)						
		443.5 (197.5)	665.2 (171.1)	49.1	885.2 (418.5)	905.5 (247.1)	16.0	1020.0 (484.3)	866.8 (240.8)	0.0	1019.9 (484.2)	873.3 (247.0)	16.0	885.2 (418.5)	567.2 (171.2)	49.1	443.6 (197.5)	
		46.2	325.9T		42.9	251.7T		45.4	18.1C		45.4	18.1T		42.9	251.8C		46.2	325.9C
11F	4000	351.2 (197.5)	748.1 (222.8)	799.4 (418.5)	1056.1 (297.4)	929.2 (484.3)	1043.6 (289.9)	929.2 (484.2)	1085.2 (297.4)	799.4 (418.5)	856.0 (222.8)	351.3 (197.5)						
		504.7 (232.5)	855.9 (222.8)	53.9	1034.0 (498.7)	1085.4 (297.4)	14.6	1170.4 (565.7)	1043.6 (289.9)	0.0	1170.3 (565.7)	1055.9 (297.4)	14.6	1034.0 (498.7)	748.2 (222.8)	53.9	504.7 (232.5)	
		39.6	557.5T		36.6	332.5T		38.9	23.7C		38.9	23.7T		36.6	332.7C		39.6	557.5C
10F	4000	425.4 (232.5)	899.1 (265.3)	960.8 (498.7)	1212.2 (340.4)	1092.6 (565.7)	1193.8 (331.6)	1092.5 (565.7)	1238.2 (340.3)	960.7 (498.7)	1011.2 (265.3)	425.4 (232.5)						
		585.7 (270.6)	1011.1 (265.3)	56.0	1176.7 (576.5)	1238.4 (340.4)	13.1	1313.5 (647.1)	1193.8 (331.6)	0.0	1313.4 (647.1)	1212.1 (340.3)	13.0	1176.7 (576.5)	899.2 (265.3)	56.0	585.8 (270.7)	
		44.5	830.0T		23.8	412.4T		19.3	30.8C		19.3	30.9T		23.8	412.7C		44.5	830.0C
9F	4000	496.8 (270.6)	1026.5 (304.7)	1129.2 (576.5)	1302.6 (366.3)	1274.9 (366.3)	1367.1 (352.1)	1274.8 (366.3)	1334.6 (366.3)	1129.2 (576.5)	1167.2 (304.7)	496.9 (270.7)						
		670.3 (388.1)	1167.1 (304.7)	70.3	1232.2 (642.7)	1334.8 (366.3)	16.1	1295.3 (654.7)	1267.6 (352.1)	0.0	1295.2 (654.6)	1302.4 (366.3)	16.1	1232.1 (642.7)	1026.7 (304.7)	70.3	670.4 (388.1)	
		115.5	1143.9T		69.3	480.4T		30.4	42.9C		30.4	43.0T		69.3	480.8C		115.5	1143.9C
8F	4000	901.4 (388.1)	1715.8 (498.2)	1370.7 (642.7)	1258.8 (346.6)	1356.2 (654.7)	1259.8 (349.9)	1356.1 (654.6)	1236.5 (346.5)	1370.7 (642.7)	1871.7 (498.3)	901.4 (388.1)						
		970.1 (468.2)	1871.5 (498.2)	77.8	1581.8 (759.7)	1736.7 (346.6)	11.0	1162.4 (598.4)	1259.8 (349.9)	0.0	1162.3 (598.4)	1258.6 (346.5)	11.1	1581.8 (759.7)	1716.0 (498.3)	77.8	970.3 (468.3)	
		33.7	1654.6T		62.3	335.1T		34.5	37.3C		34.5	37.5T		62.3	335.8C		33.7	1654.6C
7F	4000	902.7 (468.2)	1847.8 (532.0)	1457.1 (759.7)	1273.3 (353.2)	1231.3 (598.4)	1247.7 (346.6)	1231.3 (598.4)	1269.7 (353.2)	1457.1 (759.7)	1982.7 (532.0)	902.8 (468.3)						
		1079.9 (515.9)	1982.5 (532.0)	67.3	1660.6 (803.6)	1769.9 (353.2)	1.7	1289.6 (650.3)	1247.6 (346.6)	0.0	1289.5 (650.3)	1273.1 (353.2)	1.7	1660.7 (803.6)	1748.1 (532.0)	67.3	1079.9 (515.9)	
		48.1	2199.4T		53.5	163.0T		11.1	41.5C		11.1	41.9T		53.5	163.9C		48.1	2199.5C
6F	4000	983.6 (515.9)	1992.4 (574.7)	1553.6 (803.6)	1317.3 (363.9)	1311.8 (650.3)	1296.2 (360.0)	1311.7 (650.3)	1302.9 (363.9)	1553.6 (803.6)	2145.5 (574.7)	983.7 (515.9)						
		1161.8 (574.5)	2145.4 (574.7)	76.5	1741.8 (846.5)	1803.0 (363.9)	7.1	1301.7 (666.8)	1296.1 (360.0)	0.0	1301.6 (666.8)	1317.2 (363.9)	7.1	1741.9 (846.6)	1992.6 (574.7)	76.5	1161.9 (574.5)	
		12.8	2787.8T		48.7	40.5C		31.9	42.8C		31.9	43.2T		48.7	39.4T		12.8	2787.9C
5F	4000	1136.2 (574.5)	2174.2 (620.5)	1644.4 (846.5)	1374.2 (379.7)	1365.4 (666.8)	1350.7 (375.2)	1365.4 (666.8)	1359.4 (379.7)	1644.4 (846.6)	2293.7 (620.5)	1136.2 (574.5)						
		1157.4 (572.4)	2293.5 (620.5)	59.7	1889.3 (915.4)	1959.5 (379.7)	7.3	1359.4 (692.4)	1350.7 (375.2)	0.0	1359.4 (692.3)	1374.1 (379.7)	7.3	1889.4 (915.4)	2174.3 (620.6)	59.7	1157.4 (572.4)	
		12.5	3422.8T		58.5	273.3C		25.3	44.4C		25.3	44.8T		58.5	272.0T		12.5	3423.0C
4F	4000	1132.3 (572.4)	2296.6 (651.0)	1772.3 (915.4)	1382.0 (381.7)	1410.1 (692.4)	1361.8 (378.3)	1410.0 (692.3)	1366.1 (381.7)	1772.3 (915.4)	2390.4 (651.0)	1132.4 (572.4)						
		1257.9 (627.1)	2390.2 (651.0)	46.8	1890.4 (938.1)	1966.1 (381.7)	7.9	1333.7 (697.3)	1361.8 (378.3)	0.0	1333.6 (697.3)	1381.9 (381.7)	7.9	1890.5 (938.2)	2296.7 (651.0)	46.8	1258.0 (627.1)	
		3.7	4088.5T		14.2	533.8C		60.9	44.8C		60.9	45.1T		14.2	532.4T		3.8	4088.8C
3F	4000	1250.4 (627.1)	2356.6 (668.6)	1862.1 (938.1)	1334.6 (367.9)	1455.5 (697.3)	1325.2 (368.1)	1455.5 (697.3)	1314.3 (367.9)	1862.2 (938.2)	2457.0 (668.6)	1250.5 (627.1)						
		1206.6 (683.6)	2457.0 (668.6)	50.2	1808.8 (962.5)	1914.3 (367.9)	10.2	1204.4 (691.3)	1325.2 (368.1)	0.0	1204.3 (691.3)	1334.6 (367.9)	10.2	1808.8 (962.5)	2356.7 (668.6)	50.2	1206.6 (683.6)	
		160.6	4771.6T		116.2	825.7C		178.2	41.6C		178.2	41.8T		116.2	824.2T		160.6	4772.0C
2F	4000	1527.8 (683.6)	2061.6 (582.8)	2041.1 (962.5)	1121.4 (307.7)	1560.8 (691.3)	1130.1 (313.9)	1560.8 (691.3)	1094.0 (307.7)	2041.1 (962.5)	2134.3 (582.8)	1527.8 (683.6)						
		606.5 (683.6)	2134.3 (582.8)	36.3	1114.6 (923.8)	1094.1 (307.7)	13.7	690.7 (759.5)	1130.1 (313.9)	0.0	690.7 (759.5)	1121.4 (307.7)	13.7	1114.6 (923.8)	2061.7 (582.8)	36.3	606.5 (683.6)	
		965.7	5365.1T		1010.2	1094.3C		1056.1	33.1C		1056.1	33.3T		1010.2	1092.6T		965.7	5365.5C
1F	4600	2537.9 (683.6)	1804.9 (603.2)	3134.9 (923.8)	1382.9 (376.8)	2802.9 (759.5)	1420.0 (394.4)	2802.9 (759.5)	1330.0 (376.8)	3134.9 (923.8)	2537.9 (683.6)							
		5979.0	2537.9 (603.2)	366.5	1313.5 (376.8)	330.0 (376.8)	26.5	13.2	1420.0 (394.4)	0.0	13.3	382.9 (376.8)	26.5	1311.9 (376.8)	1805.0 (603.2)	366.5	5979.4	
		7200		7200		7200		7200		7200								
		36000																
		1	2	3	4	5	6											
		A フレーム (S=1/272)																

52675	4000	201.6 (69.5)	201.6 (42.5)	48.5	564.2 (245.5)	459.6 (118.9)	31.5	773.4 (341.6)	376.7 (104.4)	1.1	780.4 (344.8)	405.8 (121.6)	31.9	568.6 (247.5)	98.9 (41.3)	49.7	198.4 (68.1)
52675	4000	62.6	26.9T	73.1	78.0T	90.2	14.4C	90.8	13.0T	73.5	77.8C	62.2	25.7C	74.1	68.1	74.1	68.1
52675	4000	432.9 (180.6)	509.3 (129.5)	43.1	820.3 (382.6)	815.0 (221.3)	18.4	964.0 (453.7)	778.8 (216.2)	0.6	968.7 (456.1)	789.8 (224.6)	18.6	823.4 (384.2)	418.0 (128.2)	43.7	431.2 (179.7)
52675	4000	71.7	139.4T	55.1	173.2T	56.6	18.9C	56.5	15.4T	55.0	172.1C	71.8	137.1C	287.7	801.1 (205.0)	205.0	179.7
52675	4025	515.5 (236.6)	805.0 (206.3)	62.4	1014.1 (484.9)	1044.1 (284.9)	18.6	1156.2 (554.3)	1000.2 (277.7)	0.7	1161.2 (556.7)	1017.9 (288.0)	18.9	1017.3 (486.4)	674.9 (205.0)	63.1	513.5 (235.6)
52675	4000	543.1 (254.7)	979.8 (253.8)	66.2	1123.4 (545.7)	1213.4 (332.2)	17.3	1269.0 (617.4)	1165.1 (323.5)	0.6	1274.1 (619.9)	1189.9 (335.4)	17.5	1126.6 (547.3)	842.3 (252.5)	66.8	541.0 (253.7)
52675	4000	33.6	563.7T	32.0	341.3T	34.2	33.2C	34.3	23.5T	32.1	335.8C	33.6	559.1C	473.8	1121.5 (292.6)	292.6	253.7
52675	4000	649.6 (300.1)	1125.4 (293.9)	67.4													

1

2

3

4

5

6

52675	4000	106.5	106.5	15.9	211.7	137.1	4.4	243.4	115.2	4.4	250.2	143.8	6.4	209.5	53.0	21.2	95.5
		(41.8)	(25.1)		(97.9)	(36.8)		(115.3)	(30.8)		(114.4)	(41.7)		(92.9)	(20.6)		(37.5)
	4000	22.9	35.9T		15.9	6.9T		12.8	7.2C		21.5	16.0T		23.7	20.2C		20.4
			(41.8)		(53.0)	(97.9)		(75.8)	(115.3)		(75.3)	(114.4)		(61.4)	(92.9)		(52.4)
	4000	144.4	205.0	14.0	276.1	279.1	6.2	315.5	266.6	4.6	285.1	216.7	4.2	241.6	178.6	10.0	144.0
		(64.1)	(53.0)		(136.4)	(75.8)		(157.1)	(75.3)		(140.8)	(61.4)		(117.9)	(52.4)		(63.7)
	4025	16.1	98.8T		3.4	20.2T		1.4	10.2C		3.5	10.0T		5.8	25.2C		16.6
			(64.1)		(77.1)	(136.4)		(100.1)	(157.1)		(99.7)	(140.8)		(285.9)	(217.9)		(77.3)
	4000	184.8	296.9	19.5	355.5	366.9	6.5	394.8	353.6	5.4	363.2	276.9	4.5	319.0	263.1	15.1	182.3
		(95.2)	(77.1)		(186.2)	(100.1)		(206.3)	(99.7)		(190.4)	(78.2)		(167.6)	(77.3)		(93.8)
4000	6.7	182.3T		19.2	31.7T		20.4	13.7C		19.9	3.3C		18.3	20.1C		6.4	
		(95.2)		(124.0)	(186.2)		(148.7)	(206.3)		(147.2)	(190.4)		(123.0)	(167.6)		(93.8)	
4000	284.9	483.1	36.7	560.0	544.3	9.0	613.9	523.1	6.8	569.7	435.9	6.9	508.4	414.3	30.9	280.9	
	(137.4)	(124.0)		(279.1)	(148.7)		(307.0)	(147.2)		(283.5)	(123.0)		(252.0)	(123.6)		(135.5)	
4000	10.1	318.4T		1.7	43.7T		0.1	18.1C		2.7	17.4C		4.4	14.1C		9.9	
		(137.4)		(151.7)	(279.1)		(180.5)	(307.0)		(179.7)	(123.0)		(146.6)	(252.0)		(152.1)	
4000	318.6	583.2	37.2	611.2	659.0	9.3	664.8	638.5	8.6	612.1	520.8	6.8	552.6	517.7	29.9	316.4	
	(158.0)	(151.7)		(311.8)	(180.5)		(339.1)	(179.7)		(311.6)	(146.6)		(281.2)	(152.1)		(157.0)	
4050	2.5	485.1T		12.3	60.0T		13.4	21.1C		11.0	40.8C		9.9	3.7C		2.4	
		(158.0)		(166.2)	(311.8)		(190.8)	(339.1)		(190.9)	(311.6)		(154.3)	(167.4)		(172.6)	
4050	327.7	641.3	42.9	615.3	695.6	8.7	664.4	677.7	9.5	611.6	548.9	6.4	557.4	568.0	34.8	326.0	
	(173.5)	(166.2)		(314.2)	(190.8)		(339.0)	(190.9)		(312.6)	(154.3)		(285.4)	(167.4)		(172.6)	
4000	23.5	663.5T		21.0	67.9T		21.9	24.1C		21.4	67.1C		20.6	18.5T		23.5	
		(173.5)		(172.6)	(314.2)		(208.6)	(339.0)		(207.9)	(312.6)		(164.6)	(285.4)		(172.6)	
4000	277.1	651.9	30.6	691.8	758.6	7.5	776.0	740.8	7.8	689.1	587.2	5.4	597.7	598.1	24.2	273.5	
	(149.0)	(172.6)		(356.5)	(208.6)												

2014/01/18 16:42 — III — 191 / 852 —

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		74.2 (31.6)		346.5 (103.8)		328.1 (91.1)		400.7 (103.8)		153.3 (31.6)							
14F	4000	153.2 (49.5)	153.2 (31.6)	39.5	475.1 (103.8)	400.9 (103.8)	27.2	674.6 (295.9)	328.1 (91.1)	0.0	674.5 (295.8)	346.4 (103.8)	27.2	475.1 (103.8)	74.4 (31.6)	39.4	153.3 (49.5)
		54.2	36.5C	65.9	75.4C	82.8	11.7T	82.8	11.8C	65.9	75.5T	54.2	36.5T	65.9	75.5T	54.2	36.5T
13F	4000	44.8 (49.5)	336.6 (102.7)	343.3 (204.6)	668.5 (190.0)	509.0 (295.9)	668.3 (185.7)	508.9 (295.8)	699.2 (189.9)	343.2 (204.6)	403.0 (102.7)	44.9 (49.5)	336.2 (102.7)	343.2 (204.6)	668.3 (190.0)	509.0 (295.9)	668.3 (185.7)
		358.1 (144.9)	402.9 (102.7)	33.2	692.7 (320.0)	699.4 (190.0)	15.5	827.9 (387.1)	668.3 (185.7)	0.0	827.8 (387.0)	668.3 (189.9)	15.5	692.7 (320.0)	336.7 (102.7)	33.1	358.2 (145.0)
		68.2	146.3C	52.7	168.7C	53.8	14.1T	53.8	14.2C	52.7	168.8T	68.2	146.3T	52.7	168.8T	53.8	14.1T
12F	4000	221.7 (144.9)	567.0 (171.1)	587.3 (320.0)	873.5 (247.1)	720.4 (387.1)	866.8 (240.8)	720.3 (387.0)	905.3 (247.0)	587.3 (320.0)	665.3 (171.2)	221.7 (145.0)	567.2 (171.2)	587.3 (320.0)	873.5 (247.1)	720.4 (387.1)	866.8 (240.8)
		443.5 (197.5)	665.2 (171.1)	49.1	885.2 (418.5)	905.5 (247.1)	16.0	1020.0 (484.3)	866.8 (240.8)	0.0	1019.9 (484.2)	873.3 (247.0)	16.0	885.2 (418.5)	567.2 (171.2)	49.1	443.6 (197.5)
		46.2	325.9C	42.9	251.7C	45.4	18.1T	45.4	18.1C	42.9	251.8T	46.2	325.9T	42.9	251.8T	45.4	18.1T
11F	4000	351.2 (197.5)	748.1 (222.8)	799.4 (418.5)	1056.1 (297.4)	929.2 (484.3)	1043.6 (289.9)	929.2 (484.2)	1085.2 (297.4)	799.4 (418.5)	856.0 (222.8)	351.3 (197.5)	748.2 (222.8)	799.4 (418.5)	1056.1 (297.4)	929.2 (484.3)	1043.6 (289.9)
		504.7 (232.5)	855.9 (222.8)	53.9	1034.0 (498.7)	1085.4 (297.4)	14.6	1170.4 (565.7)	1043.6 (289.9)	0.0	1170.3 (565.7)	1055.9 (297.4)	14.6	1034.0 (498.7)	748.2 (222.8)	53.9	504.7 (232.5)
		39.6	557.5C	36.6	332.5C	38.9	23.7T	38.9	23.7C	36.6	332.7T	39.6	557.5T	36.6	332.7T	38.9	23.7T
10F	4000	425.4 (232.5)	899.1 (265.3)	960.8 (498.7)	1212.2 (340.4)	1092.6 (565.7)	1193.8 (331.6)	1092.5 (565.7)	1238.2 (340.3)	960.7 (498.7)	1011.2 (265.3)	425.4 (232.5)	899.2 (265.3)	960.7 (498.7)	1212.2 (340.4)	1092.6 (565.7)	1193.8 (331.6)
		585.7 (270.6)	1011.1 (265.3)	56.0	1176.1 (576.5)	1238.4 (340.4)	13.1	1313.5 (647.1)	1193.8 (331.6)	0.0	1313.4 (647.1)	1212.1 (340.3)	13.0	1176.1 (576.5)	899.2 (265.3)	56.0	585.8 (270.7)
		44.5	830.0C	23.8	412.4C	19.3	30.8T	19.3	30.9C	23.8	412.7T	44.5	830.0T	23.8	412.7T	19.3	30.8T
9F	4000	496.8 (270.6)	1026.5 (304.7)	1129.2 (576.5)	1302.6 (366.3)	1274.9 (647.1)	1267.6 (352.1)	1274.8 (647.1)	1334.6 (366.3)	1129.2 (576.5)	1167.2 (304.7)	496.9 (270.7)	1026.6 (304.7)	1129.2 (576.5)	1302.6 (366.3)	1274.9 (647.1)	1267.6 (352.1)
		670.3 (388.1)	1167.1 (304.7)	70.3	1232.2 (642.7)	1334.8 (366.3)	16.1	1295.2 (654.7)	1267.6 (352.1)	0.0	1295.1 (654.6)	1302.4 (366.3)	16.1	1232.1 (642.7)	1026.7 (304.7)	70.3	670.4 (388.1)
		115.5	1143.9C	69.3	480.4C	30.4	42.9T	30.4	43.0C	69.3	480.8T	115.5	1143.9T	69.3	480.8T	30.4	42.9T
8F	4000	901.4 (468.2)	1715.8 (498.2)	1370.7 (642.7)	1258.8 (346.6)	1259.8 (654.7)	1259.8 (349.9)	1356.2 (654.7)	1236.5 (346.5)	1370.7 (642.7)	1871.7 (498.3)	901.4 (468.3)	1715.9 (498.3)	1370.7 (642.7)	1258.8 (346.6)	1259.8 (654.7)	1259.8 (349.9)
		970.1 (468.2)	1871.5 (498.2)	77.8	1581.8 (759.7)	1236.7 (346.6)	11.0	1162.4 (598.4)	1259.8 (349.9)	0.0	1162.3 (598.4)	1258.6 (346.5)	11.1	1581.8 (759.7)	1716.0 (498.3)	77.8	970.3 (468.3)
		33.7	1654.6C	62.3	335.1C	34.5	37.3T	34.5	37.5C	62.3	335.8T	33.7	1654.6T	62.3	335.8T	34.5	37.3T
7F	4000	902.7 (468.2)	1847.8 (532.0)	1457.1 (759.7)	1273.3 (353.2)	1231.3 (598.4)	1247.7 (346.6)	1231.3 (598.4)	1269.7 (353.2)	1457.1 (759.7)	1982.7 (532.0)	902.8 (468.3)	1847.9 (532.0)	1457.1 (759.7)	1273.3 (353.2)	1231.3 (598.4)	1247.7 (346.6)
		1079.8 (515.9)	1982.5 (532.0)	67.3	1660.6 (803.6)	1269.9 (353.2)	1.7	1289.6 (650.3)	1247.6 (346.6)	0.0	1289.5 (650.3)	1273.1 (353.2)	1.7	1660.7 (803.6)	1848.1 (532.0)	67.3	1079.9 (515.9)
		48.1	2199.4C	53.5	163.0C	11.1	41.5T	11.1	41.9C	53.5	163.9T	48.1	2199.5T	53.5	163.9T	11.1	41.5T
6F	4000	983.6 (515.9)	1992.4 (574.7)	1553.6 (803.6)	1317.3 (363.9)	1311.8 (650.3)	1296.2 (360.0)	1311.7 (650.3)	1302.9 (363.9)	1553.6 (803.6)	2145.5 (574.7)	983.7 (515.9)	1992.5 (574.7)	1553.6 (803.6)	1317.3 (363.9)	1311.8 (650.3)	1296.2 (360.0)
		1161.8 (574.5)	2145.4 (574.7)	76.5	1741.9 (846.5)	1303.0 (363.9)	7.1	1301.7 (666.8)	1296.1 (360.0)	0.0	1301.6 (666.8)	1317.2 (363.9)	7.1	1741.9 (846.6)	1992.6 (574.7)	76.5	1161.9 (574.5)
		12.8	2787.8C	48.7	40.5T	31.9	42.8T	31.9	43.2C	48.7	39.4C	12.8	2787.9T	48.7	39.4C	31.9	42.8T
5F	4000	1136.2 (574.5)	2174.2 (620.5)	1644.4 (846.5)	1374.2 (379.7)	1365.4 (666.8)	1350.7 (375.2)	1365.4 (666.8)	1359.4 (379.7)	1644.4 (846.6)	2293.7 (620.6)	1136.2 (574.5)	2174.3 (620.6)	1644.4 (846.6)	1374.2 (379.7)	1365.4 (666.8)	1350.7 (375.2)
		1157.4 (572.4)	2293.5 (620.5)	59.7	1889.3 (915.4)	1359.5 (379.7)	7.3	1359.4 (692.4)	1350.7 (375.2)	0.0	1359.3 (692.3)	1374.1 (379.7)	7.3	1889.4 (915.4)	2174.3 (620.6)	59.7	1157.4 (572.4)
		12.5	3422.8C	58.5	273.3T	25.3	44.4T	25.3	44.8C	58.5	272.0C	12.5	3423.0T	58.5	272.0C	25.3	44.4T
4F	4000	1132.3 (572.4)	2296.6 (651.0)	1772.3 (915.4)	1382.0 (381.7)	1410.1 (692.4)	1361.8 (378.3)	1410.0 (692.3)	1366.1 (381.7)	1772.3 (915.4)	2390.4 (651.0)	1132.4 (572.4)	2296.7 (651.0)	1772.3 (915.4)	1382.0 (381.7)	1410.1 (692.4)	1361.8 (378.3)
		1257.9 (627.1)	2390.2 (651.0)	46.8	1890.4 (938.1)	1366.1 (381.7)	7.9	1333.7 (697.3)	1361.8 (378.3)	0.0	1333.6 (697.3)	1381.9 (381.7)	7.9	1890.5 (938.2)	2296.7 (651.0)	46.8	1258.0 (627.1)
		3.7	4088.5C	14.2	533.8T	60.9	44.8T	60.9	45.1C	14.2	532.4C	3.7	4088.8T	14.2	532.4C	60.9	44.8T
3F	4000	1250.4 (627.1)	2356.6 (668.6)	1862.1 (938.1)	1334.6 (367.9)	1455.5 (697.3)	1325.2 (368.1)	1455.5 (697.3)	1314.3 (367.9)	1862.2 (938.2)	2457.0 (668.6)	1250.5 (627.1)	2356.7 (668.6)	1862.2 (938.2)	1334.6 (367.9)	1455.5 (697.3)	1325.2 (368.1)
		1206.6 (683.6)	2457.0 (668.6)	50.2	1808.8 (962.5)	1314.3 (367.9)	10.2	1204.4 (691.3)	1325.2 (368.1)	0.0	1204.3 (691.3)	1334.6 (367.9)	10.2	1808.8 (962.5)	2356.7 (668.6)	50.2	1206.6 (683.6)
		160.6	4771.6C	116.2	825.7T	178.2	41.6T	178.2	41.8C	116.2	824.2C	160.6	4772.0T	116.2	824.2C	178.2	41.6T
2F	4000	1527.8 (683.6)	2061.6 (582.8)	2041.1 (962.5)	1121.4 (307.7)	1560.8 (691.3)	1130.1 (313.9)	1560.8 (691.3)	1094.0 (307.7)	2041.1 (962.5)	2134.3 (582.8)	1527.8 (683.6)	2061.7 (582.8)	2041.1 (962.5)	1121.4 (307.7)	1560.8 (691.3)	1130.1 (313.9)
		606.5 (683.6)	2134.3 (582.8)	36.3	1114.6 (923.8)	1094.1 (307.7)	13.7	690.7 (759.5)	1130.1 (313.9)	0.0	690.7 (759.5)	1121.4 (307.7)	13.7	1114.6 (923.8)	2061.7 (582.8)	36.3	606.5 (683.6)
		965.7	5365.1C	1010.2	1094.3T	1056.1	83.1T	1056.1	83.3C	1010.2	1092.6C	965.7	5365.5T	1010.2	1092.6C	1056.1	83.1T
1F	4600	2537.9 (683.6)	1804.9 (603.2)	3134.9 (923.8)	1382.9 (376.8)	2802.9 (759.5)	1420.0 (394.4)	2802.9 (759.5)	1330.0 (376.8)	3134.9 (923.8)	2537.9 (683.6)	2537.9 (683.6)	1805.0 (603.2)	3134.9 (923.8)	1382.9 (376.8)	2802.9 (759.5)	1420.0 (394.4)
		5979.0	2537.9 (603.2)	366.5	1313.5 (376.8)	330.0 (376.8)	26.5	13.2 (394.4)	1420.0 (394.4)	0.0	13.3 (376.8)	1382.9 (376.8)	26.5	1311.9 (376.8)	1805.0 (603.2)	366.5	5979.4
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		A フレーム (S=1/272)															

[illegible]


1	2	3
		B フレーム (S=1/272)

方向	変加力 (kN)	74.6 (25.1)		128.2 (36.8)		106.4 (30.8)		156.5 (41.7)		95.5 (20.6)			
		106.5 (41.8)	15.9	211.7 (97.9)	4.4	243.4 (115.3)	4.4	250.2 (114.4)	6.4	209.5 (92.9)	21.2		
52675	4000	22.9	35.9C	15.9	6.9C	12.8	7.2T	21.5	16.0C	23.7	20.2T	20.4	31.3T
		60.6 (41.8)		176.9 (53.0)		179.8 (75.8)		217.8 (75.3)		207.3 (114.4)		162.2 (61.4)	198.6 (52.4)
	4000	144.4 (64.1)	14.0	276.1 (136.4)	6.2	315.5 (157.1)	4.6	285.1 (140.8)	4.2	241.6 (117.9)	10.0	144.0 (63.7)	
		16.1	98.8C	3.4	20.2C	1.4	10.2T	3.5	10.0C	5.8	25.2T	16.6	93.6T
	4025	184.8 (95.2)	19.5	355.5 (186.2)	6.5	394.8 (206.3)	5.4	363.2 (190.4)	4.5	319.0 (167.6)	15.1	182.3 (93.8)	
		6.7	182.3C	19.2	31.7C	20.4	13.7T	19.9	3.3T	18.3	20.1T	6.4	177.2T
			198.2 (95.2)	409.6 (124.0)	393.9 (186.2)	526.3 (148.7)	435.5 (206.3)	536.8 (147.2)	402.9 (190.4)	449.7 (123.0)	355.5 (167.6)	476.0 (123.6)	195.1 (93.8)
	4000	284.9 (137.4)	36.7	560.0 (279.1)	9.0	613.9 (307.0)	6.8	569.7 (283.5)	6.9	508.4 (252.0)	30.9	280.9 (135.5)	
		10.1	318.4C	1.7	43.7C	0.1	18.1T	2.7	17.4T	4.4	14.1T	9.9	312.7T
			264.7 (137.4)	508.9 (151.7)	556.6 (279.1)	640.4 (180.5)	614.1 (307.0)	655.6 (179.7)	564.3 (283.5)	534.5 (146.6)	499.6 (252.0)	577.5 (152.1)	261.2 (135.5)
	4000	318.6 (158.0)	37.2	611.2 (311.8)	9.3	664.8 (339.1)	8.6	612.1 (311.6)	6.8	552.6 (281.2)	29.9	316.4 (157.0)	
		2.5	485.1C	12.3	60.0C	13.4	21.1T	11.0	40.8T	9.9	3.7T	2.4	479.8T
			313.6 (158.0)	555.6 (166.2)	635.9 (311.8)	678.2 (190.8)	691.5 (339.1)	696.8 (190.9)	634.1 (311.6)	561.7 (154.3)	572.3 (281.2)	637.5 (167.4)	311.5 (157.0)
	4050	327.7 (173.5)	42.9	615.3 (314.2)	8.7	664.4 (339.0)	9.5	611.6 (312.6)	6.4	557.4 (285.4)	34.8	326.0 (172.6)	
		23.5	663.5C	21.0	67.9C	21.9	24.1T	21.4	67.1T	20.6	18.5C	23.5	659.3T
			374.8 (173.5)	590.6 (172.6)	657.4 (314.2)	743.6 (208.6)	708.3 (339.0)	756.3 (209.9)	654.5 (312.6)	598.1 (164.6)	598.5 (285.4)	646.4 (172.8)	372.9 (172.6)
	4000	277.1 (149.0)	30.6	691.8 (356.5)	7.5	776.0 (399.5)	7.8	740.8 (355.1)	5.4	597.7 (308.5)	24.2	273.5 (147.1)	
		20.9	849.1C	21.2	67.7C	23.0	31.0T	21.2	91.6T	19.4	49.9C	20.7	844.9T
			318.9 (149.0)	624.6 (179.6)	734.2 (356.5)	800.7 (224.1)	821.9 (399.5)	809.7 (223.2)	731.4 (355.1)	626.5 (172.8)	636.5 (308.5)	661.5 (179.1)	315.0 (147.1)
	4000	349.3 (175.0)	21.8	703.3 (367.7)	6.1	775.8 (405.8)	6.3	696.1 (362.6)	4.4	618.3 (321.9)	16.7	346.6 (173.8)	
		0.8	1040.8C	32.1	67.6C	35.7	39.3T	29.2	121.2T	25.5	86.7C	1.0	1036.0T
			350.8 (175.0)	664.3 (191.8)	767.5 (367.7)	824.1 (230.6)	847.2 (405.8)	836.9 (230.4)	754.5 (3				

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

地震力(1方向 正加力) (52675)									
						358.9 (40.7)		155.2 (42.5)	
14F	4000	373.3 (132.6)	373.3 (40.7)	7.2	509.5 (202.7)	150.6 (42.5)	2.3	155.2 (65.9)	
		108.1	47.7T		104.1	8.3T		23.4	50.7C
13F	4000	157.1 (132.6)	610.0 (68.8)		301.4 (202.7)	352.9 (99.9)		108.4 (65.9)	
		472.0 (192.6)	629.1 (68.8)	9.6	675.0 (301.2)	366.4 (99.9)	6.8	244.5 (116.4)	
		86.8	125.8T		72.7	49.1T		11.7	161.0C
12F	4025	298.4 (192.6)	786.5 (89.2)		529.6 (301.2)	493.3 (141.0)		221.1 (116.4)	
		520.9 (263.9)	819.3 (89.2)	16.4	779.1 (386.9)	522.2 (141.0)	14.5	272.2 (133.1)	
		10.2	223.3T		0.4	111.2T		4.3	312.1C
11F	4000	541.4 (263.9)	1178.5 (133.1)		778.3 (386.9)	554.2 (153.8)		263.6 (133.1)	
		676.4 (311.5)	1217.8 (133.1)	19.6	953.2 (448.2)	552.9 (153.8)	0.7	290.6 (143.8)	
		53.5	364.2T		56.8	143.8T		2.9	481.0C
10F	4000	569.4 (311.5)	1293.3 (146.1)		839.6 (448.2)	632.1 (175.9)		284.7 (143.8)	
		767.0 (354.4)	1336.3 (146.1)	21.5	1088.0 (516.4)	634.3 (175.9)	1.1	347.4 (174.6)	
		58.2	517.3T		55.2	187.3T		1.8	673.5C
9F	4050	650.5 (354.4)	1401.1 (158.7)		977.5 (516.4)	699.4 (195.4)		351.1 (174.6)	
		805.2 (421.6)	1455.7 (158.7)	27.3	1131.0 (570.7)	707.4 (195.4)	4.0	348.3 (180.9)	
		48.5	682.0T		24.8	239.7T		18.0	885.3C
8F	4000	902.1 (421.6)	1683.5 (189.5)		1180.5 (570.7)	709.4 (195.2)		384.3 (180.9)	
		825.8 (403.9)	1727.9 (189.5)	22.2	1199.2 (580.9)	696.2 (195.2)	6.6	325.1 (171.6)	
		17.9	881.3T		37.4	278.4T		18.0	1099.7C
7F	4000	789.9 (403.9)	1700.1 (190.9)		1124.5 (580.9)	732.9 (202.3)		361.1 (171.6)	
		946.4 (446.4)	1736.3 (190.9)	18.1	1298.9 (623.9)	723.3 (202.3)	4.8	371.8 (190.1)	
		53.6	1081.2T		51.1	328.3T		8.3	1322.0C
6F	4000	839.1 (446.4)	1763.2 (198.4)		1196.8 (623.9)	785.6 (216.6)		388.5 (190.1)	
		969.2 (480.9)	1808.4 (198.4)	22.6	1340.6 (655.3)	774.2 (216.6)	5.7	397.1 (214.7)	
		7.5	1286.1T		30.1	383.6T		32.3	1556.9C
5F	4000	954.3 (480.9)	1783.5 (200.1)		1280.4 (655.3)	817.6 (227.4)		461.7 (214.7)	
		863.7 (434.8)	1817.9 (200.1)	17.2	1322.7 (648.9)	819.6 (227.4)	1.0	356.0 (195.1)	
		5.8	1491.4T		25.0	449.2T		34.2	1801.2C
4F	4000	875.3 (434.8)	1771.3 (198.2)		1272.8 (648.9)	825.2 (230.3)		424.3 (195.1)	
		921.7 (466.5)	1797.1 (198.2)	12.9	1331.7 (674.9)	833.1 (230.3)	4.0	400.9 (222.6)	
		11.3	1693.4T		18.1	516.8T		44.4	2046.2C
3F	4000	944.3 (466.5)	1717.5 (192.7)		1367.9 (674.9)	817.5 (228.2)		489.7 (222.6)	
		806.5 (515.7)	1750.7 (192.7)	16.6	1174.8 (668.3)	825.2 (228.2)	3.8	327.8 (209.0)	
		224.9	1887.8T		161.9	579.8T		90.1	2285.1C
2F	4000	1256.3 (515.7)	1439.0 (160.4)		1498.5 (668.3)	727.0 (201.9)		508.1 (209.0)	
		192.0 (537.2)	1448.2 (160.4)	4.6	667.1 (821.0)	726.6 (201.9)	0.2	218.9 (349.8)	
		1043.7	2048.1T		1221.1	638.0T		585.8	2492.9C
1F	4600	2279.3 (537.2)	1570.3 (213.9)		3109.3 (821.0)	1390.4 (406.9)		1390.4 (349.8)	
		2259.5	2279.3 (213.9)	354.5	835.3	4539.0 (406.9)	74.3	2899.7	△
				18000			7200		
				25200					
		A		B		C			
1 フレーム (S=1/272)									

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

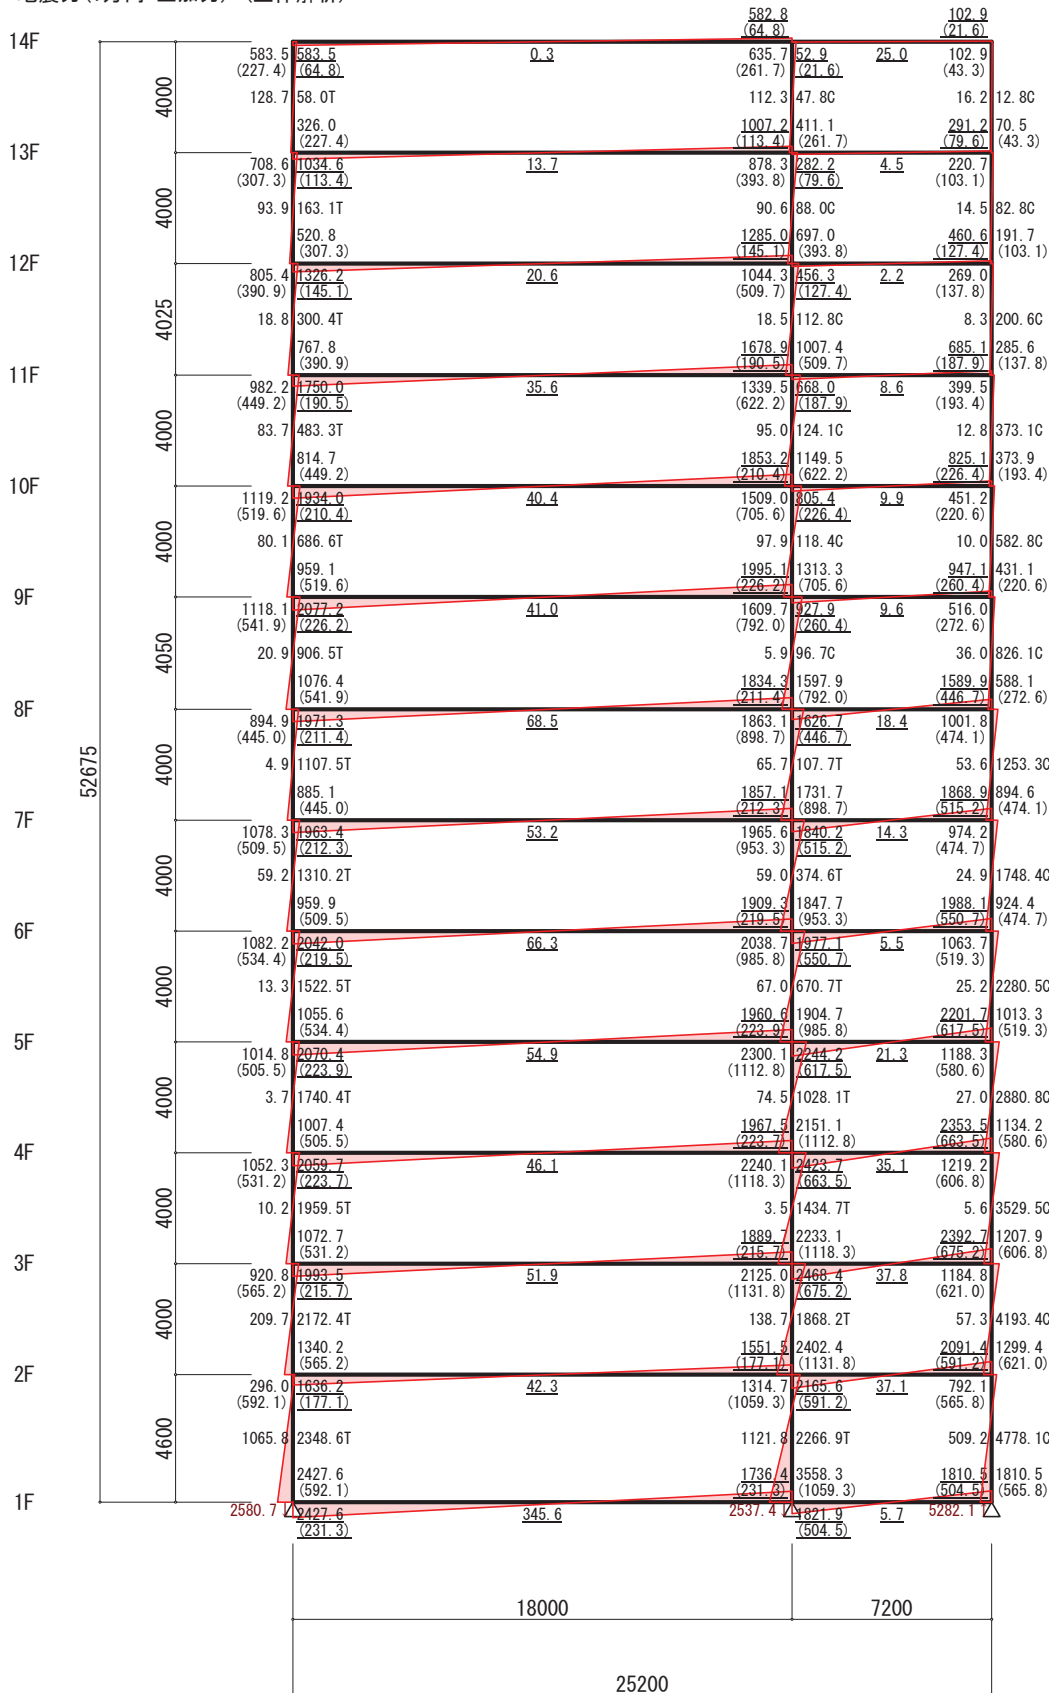


[illegible]


C

2014/01/18 16:42 — III — 197 / 852 —

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

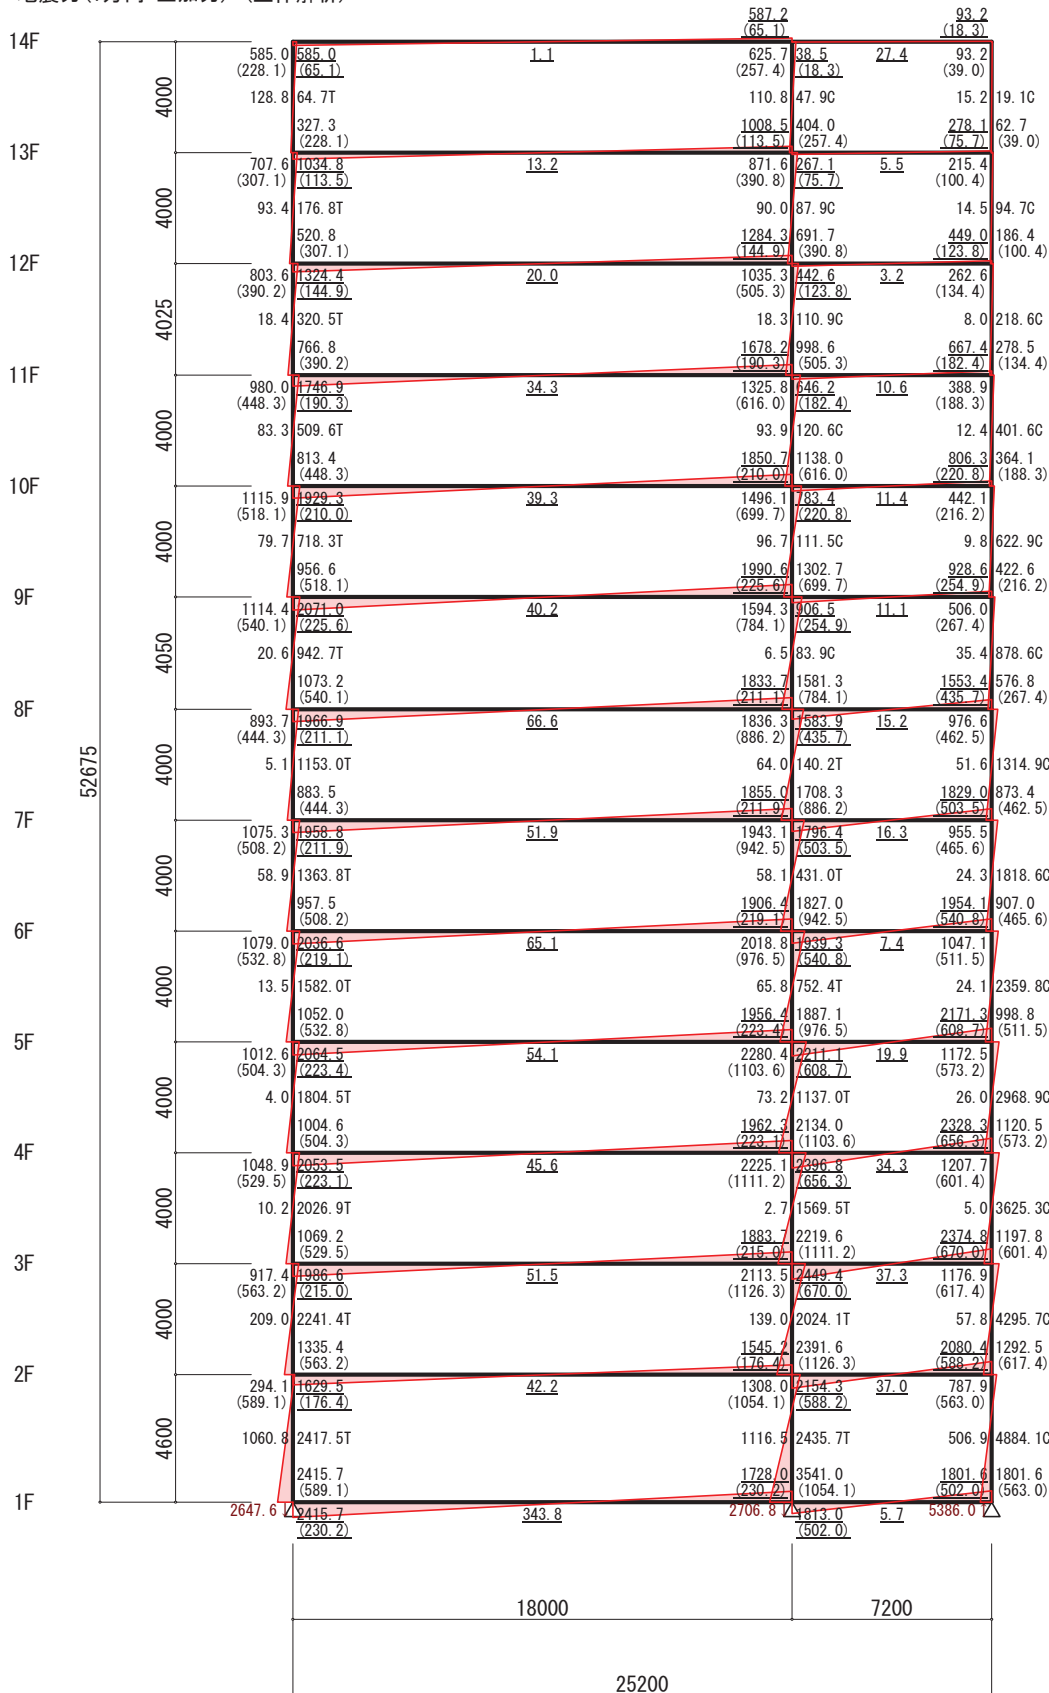

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

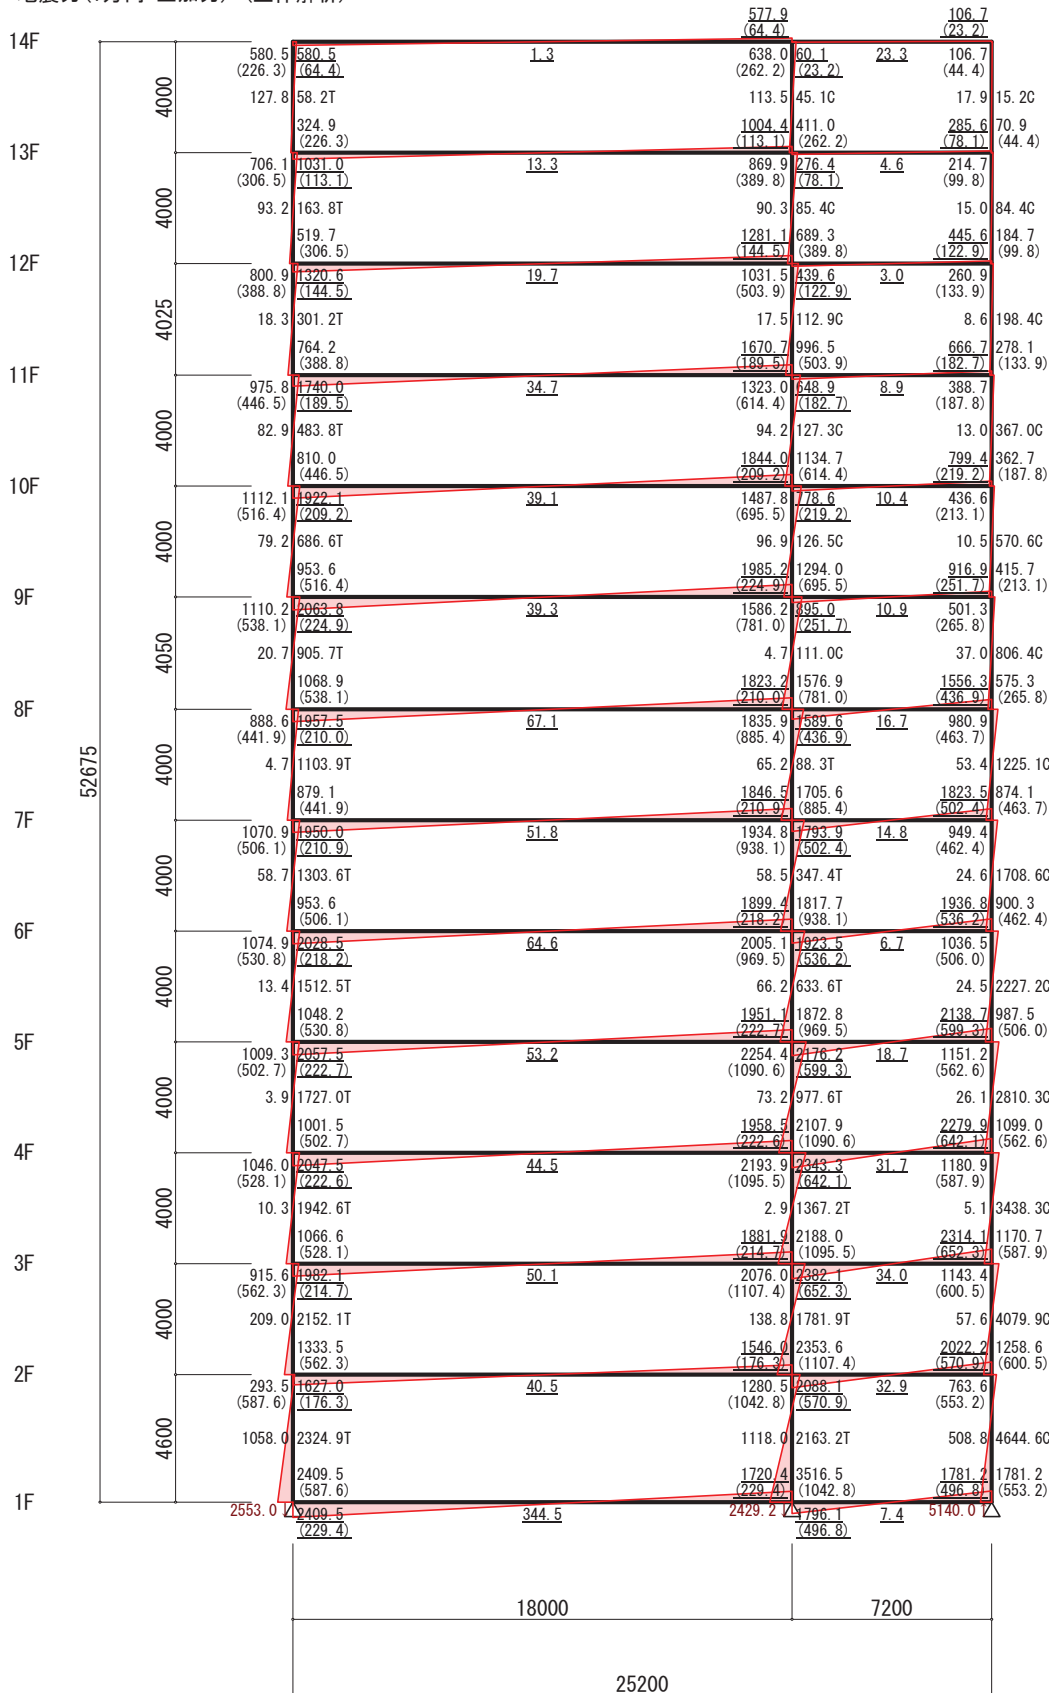


A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

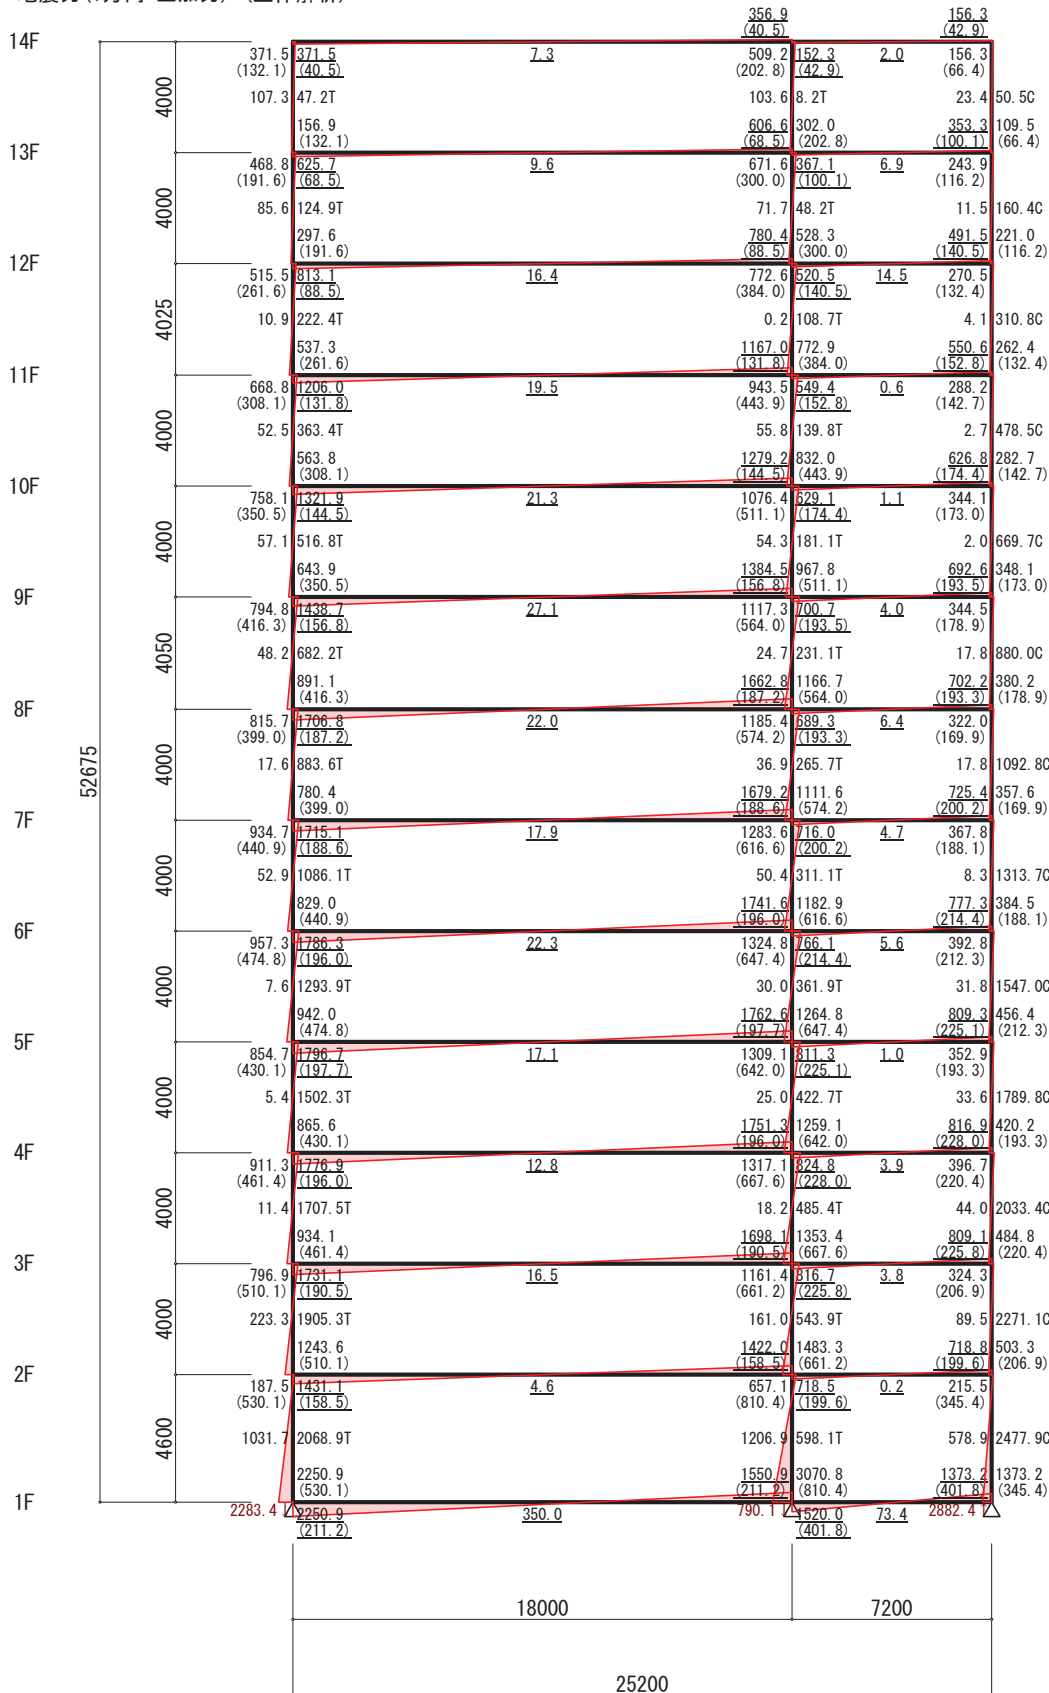

A

B


C

6 フレーム (S=1/272)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

		358.9 (40.7)		155.2 (42.5)	
14F	4000	373.3 (132.6)	7.2	509.5 (202.7)	150.6 (42.5)
		108.1	47.7C	104.1	8.3C
13F	4000	157.1 (132.6)		610.0 (68.8)	301.4 (202.7)
		472.0 (192.6)	9.6	675.0 (301.2)	366.4 (99.9)
12F	4000	86.8	125.8C	72.7	49.1C
		298.4 (192.6)		786.5 (89.2)	529.6 (301.2)
11F	4025	520.9 (263.9)	16.4	779.1 (386.9)	522.2 (141.0)
		10.2	223.3C	0.4	111.2C
10F	4000	541.4 (263.9)		1178.5 (133.1)	778.3 (386.9)
		676.4 (311.5)	19.6	953.2 (448.2)	552.9 (153.8)
9F	4000	53.5	364.2C	56.8	143.8C
		569.4 (311.5)		1293.3 (146.1)	839.6 (448.2)
8F	4000	767.0 (354.4)	21.5	1088.0 (516.4)	634.3 (175.9)
		58.2	517.3C	55.2	187.3C
7F	4050	650.5 (354.4)		1401.1 (158.7)	977.5 (516.4)
		805.2 (421.6)	27.3	1131.0 (570.7)	707.4 (195.4)
6F	4000	48.5	682.0C	24.8	239.7C
		902.1 (421.6)		1683.5 (189.5)	1180.5 (570.7)
5F	4000	825.8 (403.9)	22.2	1199.2 (580.9)	696.2 (195.2)
		17.9	881.3C	37.4	278.4C
4F	4000	789.9 (403.9)		1700.1 (190.9)	1124.5 (580.9)
		946.4 (446.4)	18.1	1298.4 (623.9)	723.3 (202.3)
3F	4000	53.6	1081.2C	51.1	328.3C
		839.1 (446.4)		1763.2 (198.4)	1196.8 (623.9)
2F	4000	969.2 (480.9)	22.6	1340.6 (655.3)	774.2 (216.6)
		7.5	1286.1C	30.1	383.6C
1F	4000	954.3 (480.9)		1783.5 (200.1)	1280.4 (655.3)
		863.7 (434.8)	17.2	1322.7 (648.9)	819.6 (227.4)
1F	4000	5.8	1491.4C	25.0	449.2C
		875.3 (434.8)		1771.3 (198.2)	1272.8 (648.9)
1F	4000	921.7 (466.5)	12.9	1331.7 (674.9)	833.1 (230.3)
		11.3	1693.4C	18.1	516.8C
1F	4000	944.3 (466.5)		1717.5 (192.7)	1367.9 (674.9)
		806.5 (515.7)	16.6	1174.8 (668.3)	825.2 (228.2)
1F	4000	224.9	1887.8C	161.9	579.8C
		1256.3 (515.7)		1439.0 (160.4)	1498.5 (668.3)
1F	4000	192.0 (537.2)	4.6	667.1 (821.0)	726.6 (201.9)
		1043.7	2048.1C	1221.1	338.0C
1F	4600	2279.3 (537.2)		1570.3 (213.9)	3109.3 (421.0)
		2259.5	354.5	836.3	539.0
		18000		7200	
		25200			
		A		B	
				C	
		1 フレーム (S=1/272)			


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

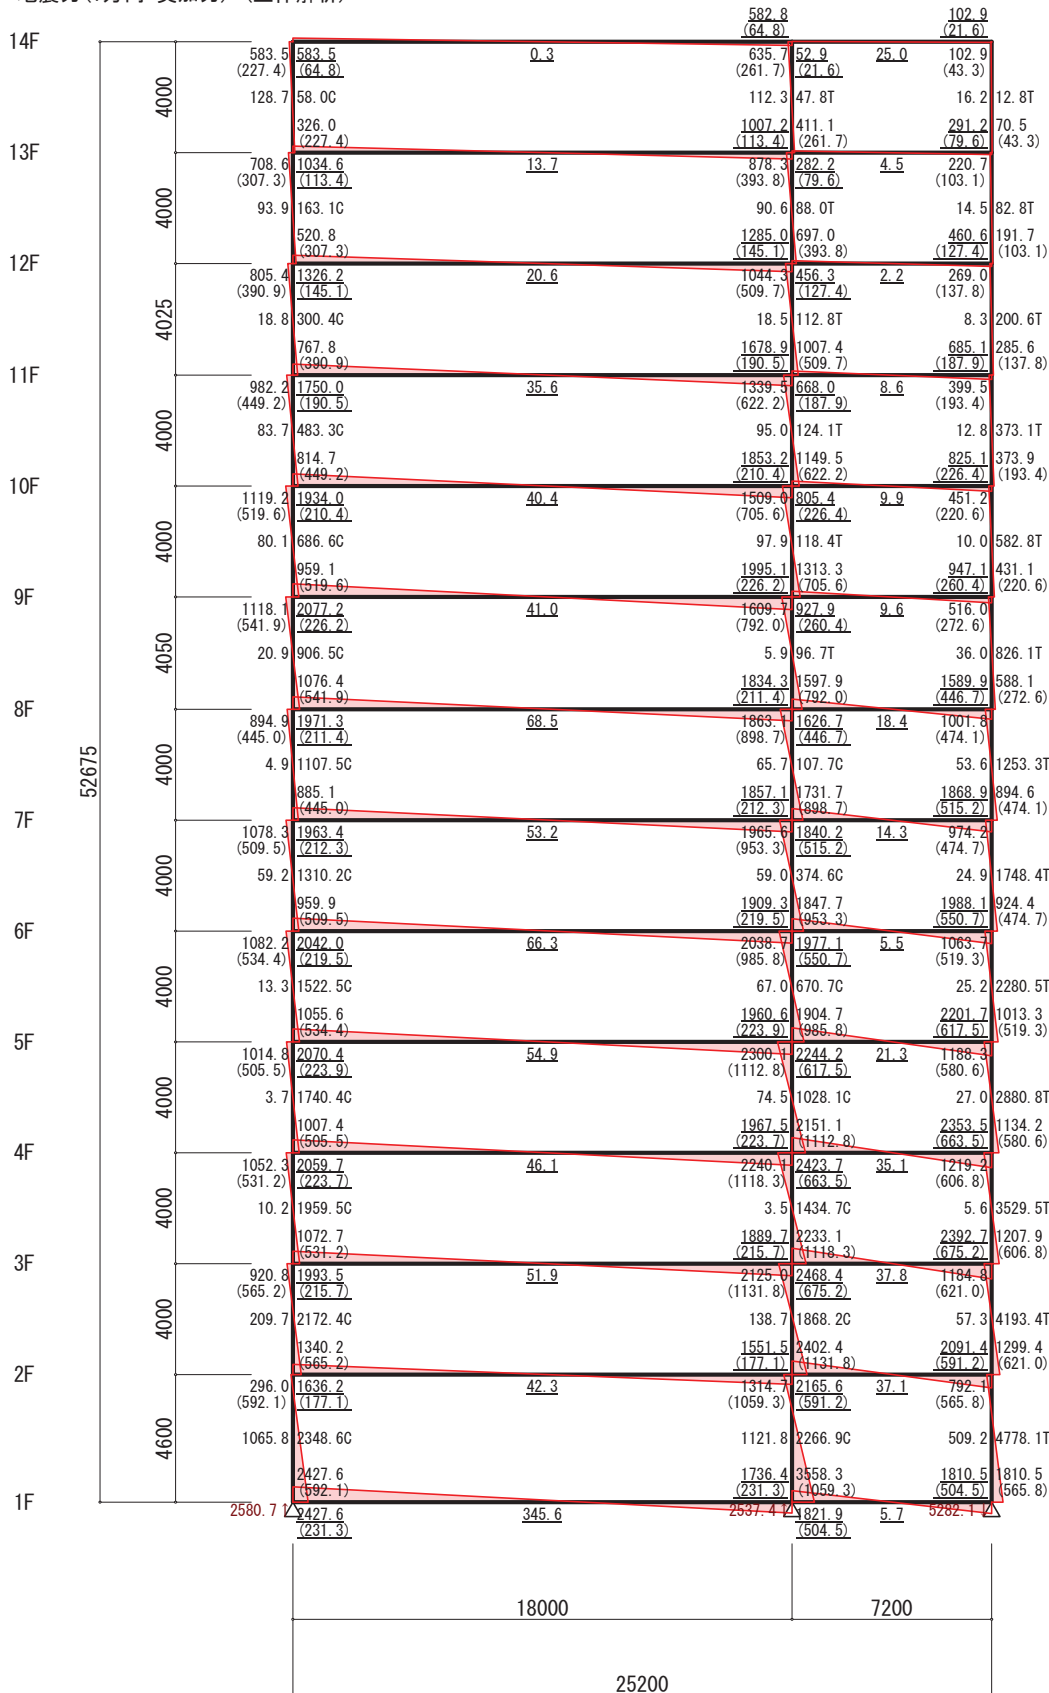


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

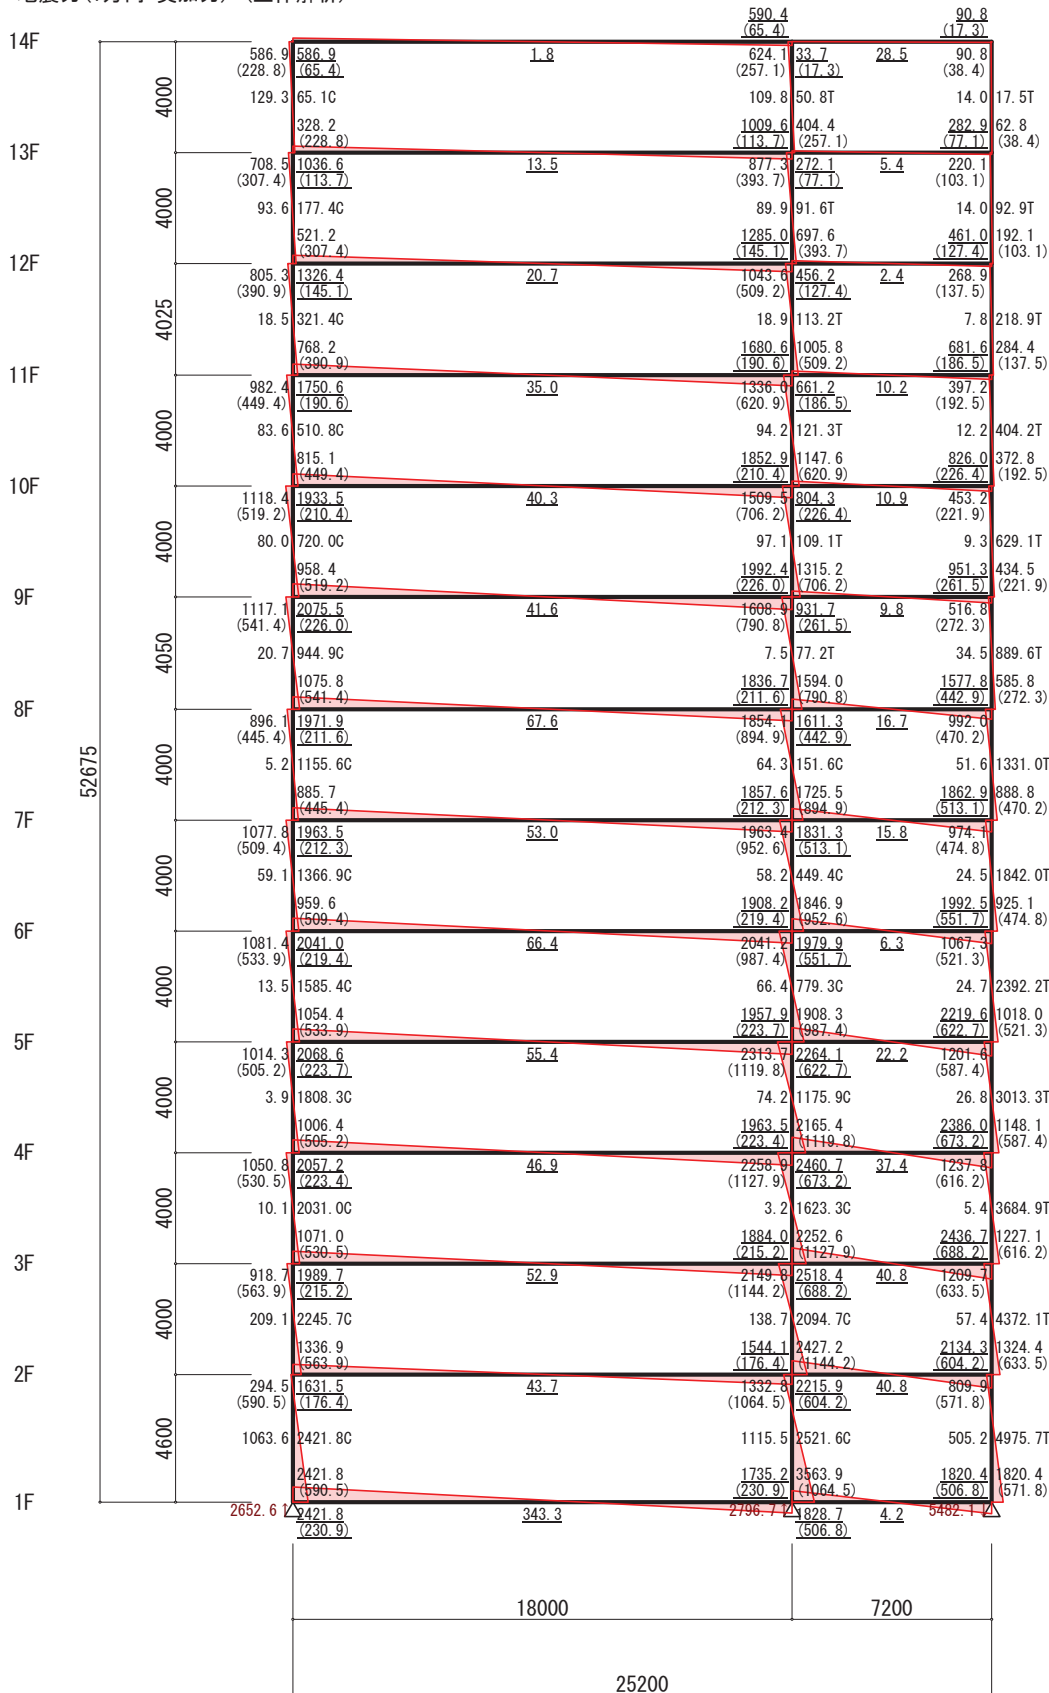

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

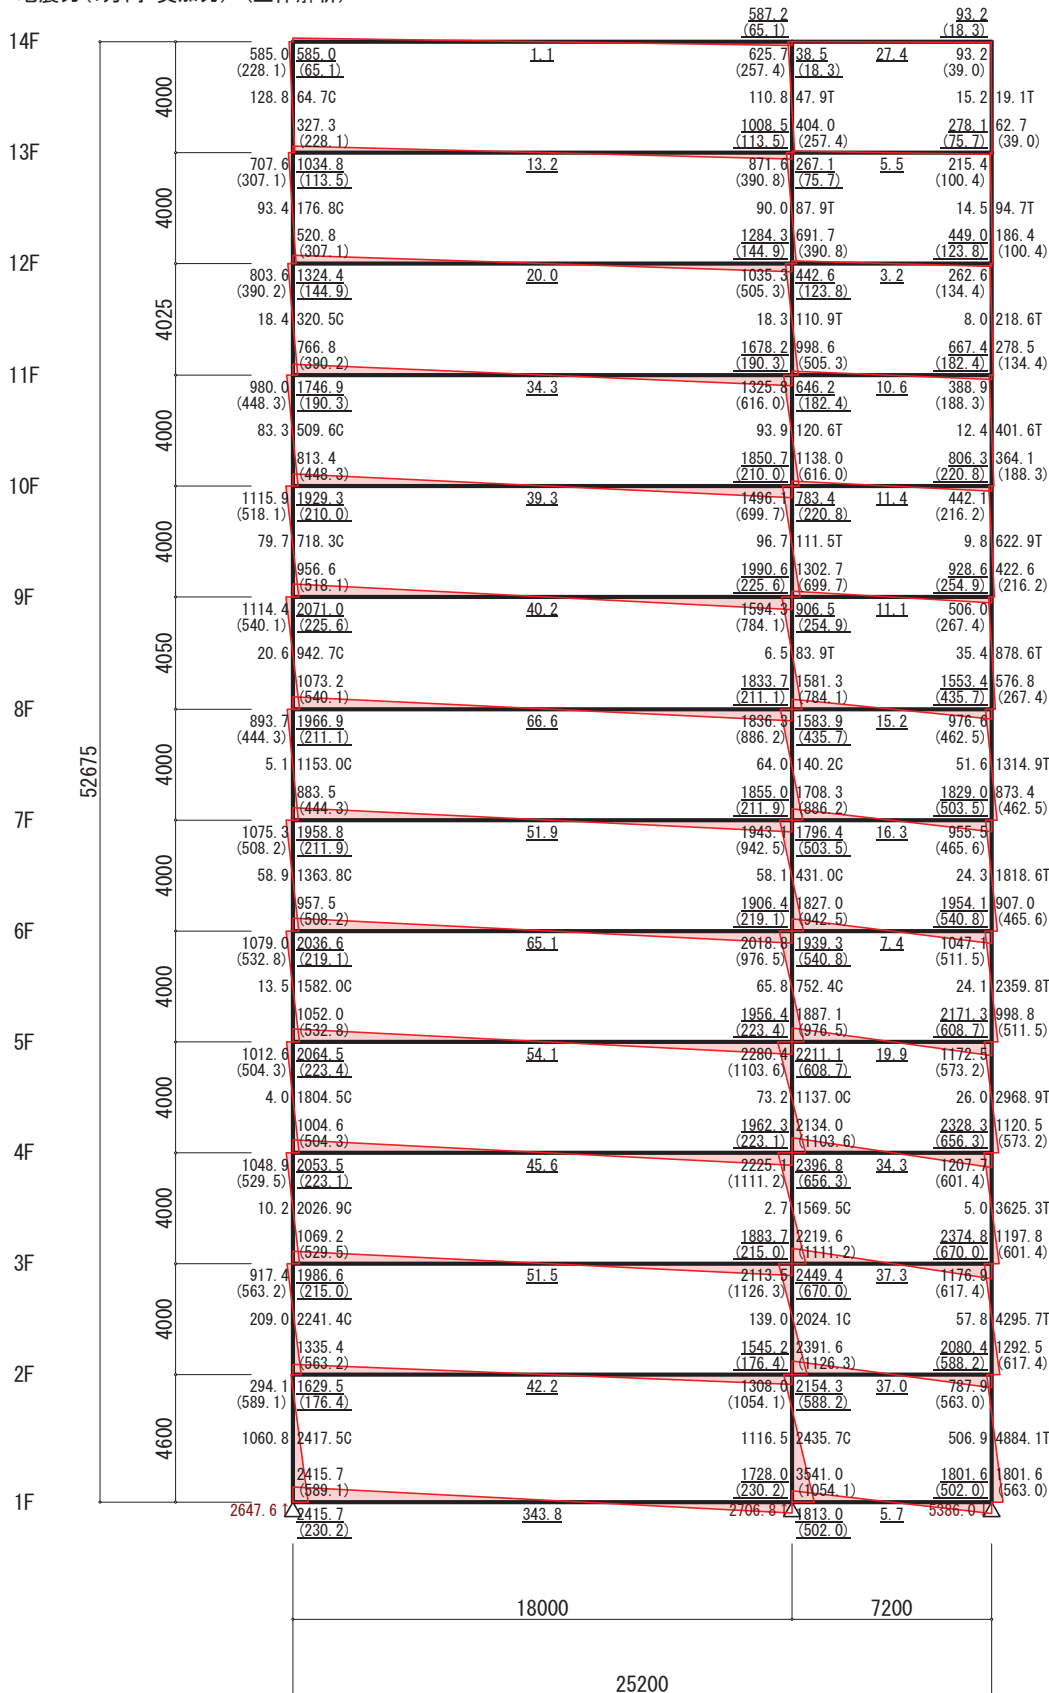

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

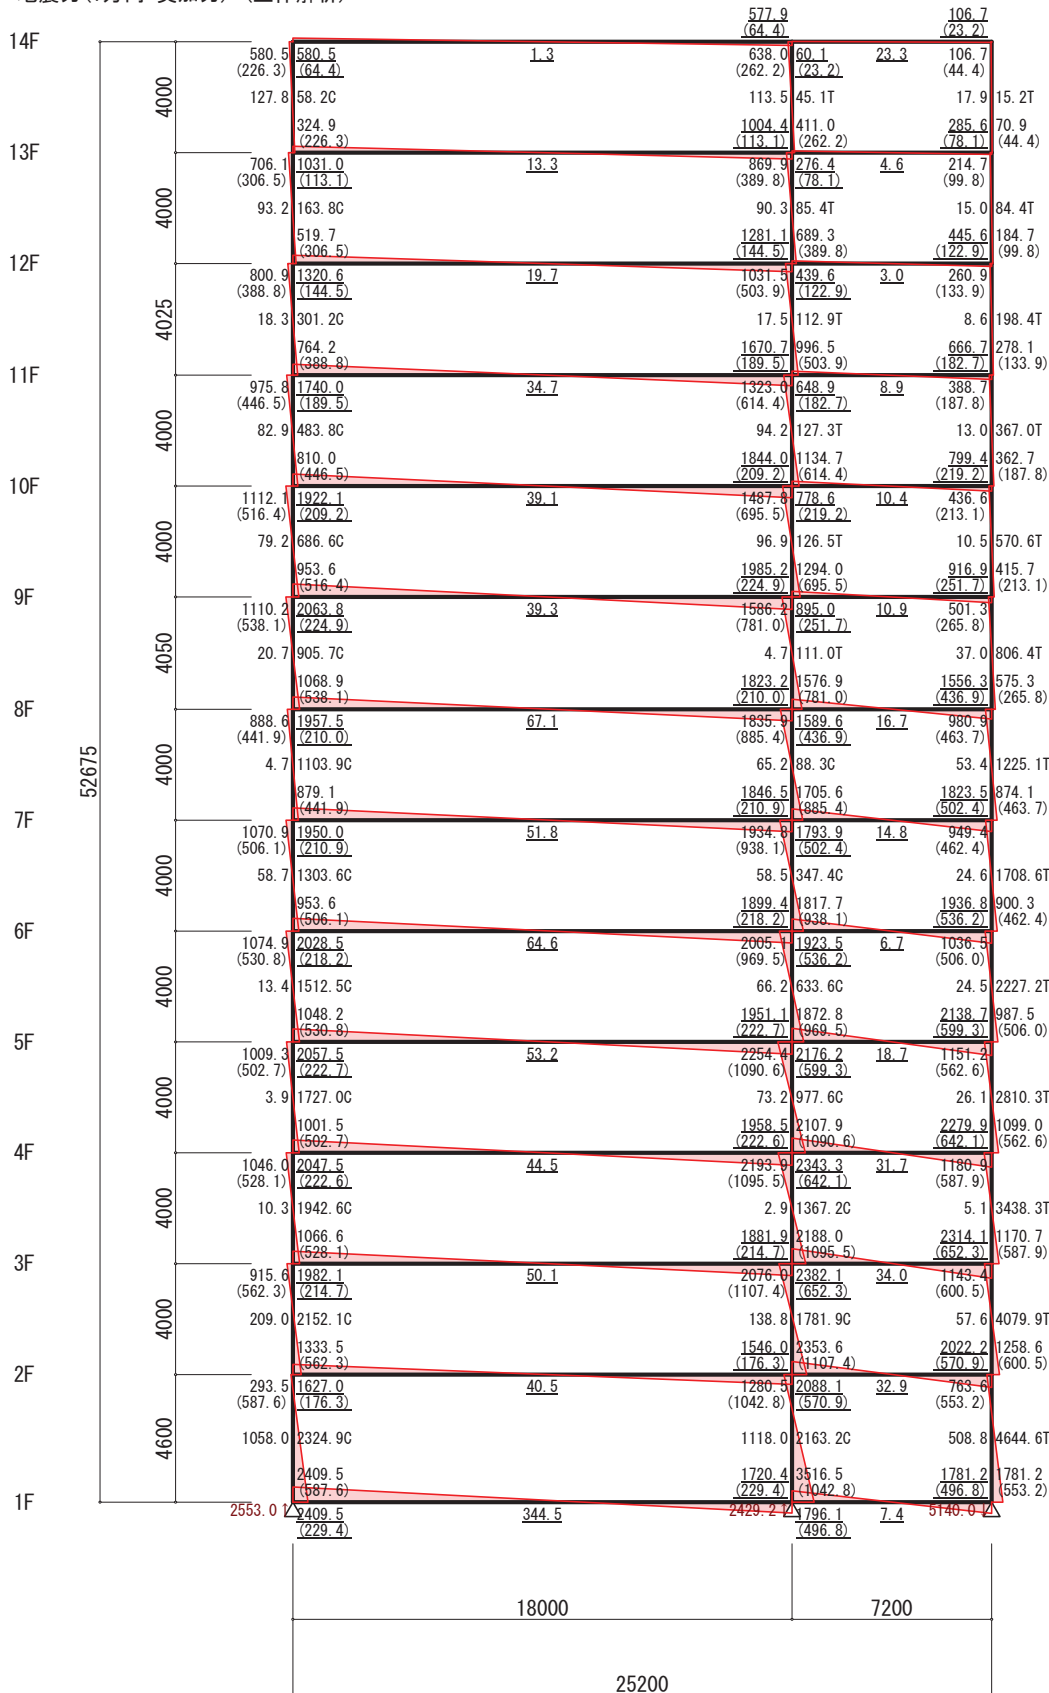

52675		4000		4000		4025		4000		4000		4050		4000		4000		4000		4000		4000		4000		4600	
371.5 (132.1)	371.5 (40.5)	7.3	509.2 (202.8)	152.3 (42.9)	2.0	156.3 (42.9)	515.5 (261.6)	813.1 (38.5)	16.4	772.8 (384.0)	520.5 (140.5)	14.5	270.5 (132.4)	668.8 (308.1)	1206.0 (131.8)	19.5	943.9 (443.9)	549.4 (152.8)	0.6	288.2 (142.7)	758.1 (350.5)	1321.9 (144.5)	21.3	1076.4 (511.1)	629.1 (174.4)	1.1	344.1 (173.0)
107.3	47.2C		103.6	8.2C		23.4	107.3	156.9 (132.1)		606.6 (68.5)	302.0 (202.8)		353.3 (100.1)	85.6	124.9C		71.7	48.2C		11.5	160.4T	297.6 (191.6)	780.4 (88.5)	528.3 (300.0)		491.5 (140.5)	221.0 (116.2)
468.8 (191.6)	625.7 (68.5)	9.6	671.6 (300.0)	367.1 (100.1)	6.9	243.9 (116.2)	515.5 (261.6)	813.1 (38.5)	16.4	772.8 (384.0)	520.5 (140.5)	14.5	270.5 (132.4)	668.8 (308.1)	1206.0 (131.8)	19.5	943.9 (443.9)	549.4 (152.8)	0.6	288.2 (142.7)	758.1 (350.5)	1321.9 (144.5)	21.3	1076.4 (511.1)	629.1 (174.4)	1.1	344.1 (173.0)
85.6	124.9C		71.7	48.2C		11.5	107.3	156.9 (132.1)		606.6 (68.5)	302.0 (202.8)		353.3 (100.1)	85.6	124.9C		71.7	48.2C		11.5	160.4T	297.6 (191.6)	780.4 (88.5)	528.3 (300.0)		491.5 (140.5)	221.0 (116.2)
515.5 (261.6)	813.1 (38.5)	16.4	772.8 (384.0)	520.5 (140.5)	14.5	270.5 (132.4)	515.5 (261.6)	813.1 (38.5)	16.4	772.8 (384.0)	520.5 (140.5)	14.5	270.5 (132.4)	668.8 (308.1)	1206.0 (131.8)	19.5	943.9 (443.9)	549.4 (152.8)	0.6	288.2 (142.7)	758.1 (350.5)	1321.9 (144.5)	21.3	1076.4 (511.1)	629.1 (174.4)	1.1	344.1 (173.0)
10.9	222.4C		0.2	108.7C		4.1	107.3	156.9 (132.1)		606.6 (68.5)	302.0 (202.8)		353.3 (100.1)	85.6	124.9C		71.7	48.2C		11.5	160.4T	297.6 (191.6)	780.4 (88.5)	528.3 (300.0)		491.5 (140.5)	221.0 (116.2)
668.8 (308.1)	1206.0 (131.8)	19.5	943.9 (443.9)	549.4 (152.8)	0.6	288.2 (142.7)	668.8 (308.1)	1206.0 (131.8)	19.5	943.9 (443.9)	549.4 (152.8)	0.6	288.2 (142.7)	52.5	363.4C		55.8	139.8C		2.7	478.5T	563.8 (308.1)	1279.2 (144.5)	832.0 (443.9)		626.8 (174.4)	282.7 (142.7)
52.5	363.4C		55.8	139.8C		2.7	52.5	363.4C		55.8	139.8C		2.7	478.5T	563.8 (308.1)	1279.2 (144.5)	832.0 (443.9)		626.8 (174.4)	282.7 (142.7)	758.1 (350.5)	1321.9 (144.5)	21.3	1076.4 (511.1)	629.1 (174.4)	1.1	344.1 (173.0)
758.1 (350.5)	1321.9 (144.5)	21.3	1076.4 (511.1)	629.1 (174.4)	1.1	344.1 (173.0)	758.1 (350.5)	1321.9 (144.5)	21.3	1076.4 (511.1)	629.1 (174.4)	1.1	344.1 (173.0)	57.1	516.8C		54.3	181.1C		2.0	669.7T	643.9 (350.5)	1384.5 (156.8)	967.8 (511.1)		692.6 (193.5)	348.1 (173.0)
57.1	516.8C		54.3	181.1C		2.0	57.1	516.8C		54.3	181.1C		2.0	669.7T	643.9 (350.5)	1384.5 (156.8)	967.8 (511.1)		692.6 (193.5)	348.1 (173.0)	794.8 (416.3)	1438.7 (156.8)	27.1				

C

6 フレーム ($S=1/272$)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	1	2	-140.7	-16.4	45.5	80.9	37.3	0.0	0.0
	2	3	-66.3	57.5	45.7	60.3	57.9	0.0	0.0
	3	4	-70.5	67.4	38.7	59.5	58.7	0.0	0.0
	4	5	-60.7	63.0	45.8	58.8	59.4	0.0	0.0
	5	6	14.2	137.8	45.8	38.0	80.2	0.0	0.0
13F	1	2	-192.9	-41.1	41.7	97.2	32.1	0.0	0.0
	2	3	-89.0	55.9	45.2	69.2	60.0	0.0	0.0
	3	4	-78.4	73.5	41.7	65.3	64.0	0.0	0.0
	4	5	-60.7	84.0	45.3	61.4	67.9	0.0	0.0
	5	6	37.4	188.8	42.0	33.2	96.1	0.0	0.0
12F	1	2	-177.6	-29.6	43.7	93.4	35.9	0.0	0.0
	2	3	-87.3	57.2	45.4	68.8	60.5	0.0	0.0
	3	4	-78.4	73.7	41.6	65.3	64.0	0.0	0.0
	4	5	-61.8	82.6	45.4	61.8	67.5	0.0	0.0
	5	6	26.2	173.6	43.9	36.9	92.4	0.0	0.0
11F	1	2	-175.4	-25.8	42.9	92.6	36.7	0.0	0.0
	2	3	-88.7	57.2	44.7	69.0	60.3	0.0	0.0
	3	4	-78.7	73.7	41.5	65.3	64.0	0.0	0.0
	4	5	-62.2	83.5	44.8	61.7	67.6	0.0	0.0
	5	6	21.9	171.0	43.1	37.9	91.4	0.0	0.0
10F	1	2	-169.5	-19.7	42.7	90.9	38.4	0.0	0.0
	2	3	-89.2	57.7	44.2	69.0	60.3	0.0	0.0
	3	4	-78.9	73.8	41.3	65.4	63.9	0.0	0.0
	4	5	-62.7	84.0	44.3	61.7	67.6	0.0	0.0
	5	6	15.8	165.2	43.0	39.5	89.8	0.0	0.0
9F	1	2	-161.6	-12.0	42.8	88.8	40.5	0.0	0.0
	2	3	-89.6	58.9	43.4	68.9	60.4	0.0	0.0
	3	4	-78.6	74.0	41.3	65.3	64.0	0.0	0.0
	4	5	-63.6	84.7	43.5	61.7	67.6	0.0	0.0
	5	6	8.3	157.4	43.1	41.6	87.7	0.0	0.0
8F	1	2	-229.5	-73.8	48.6	111.7	27.4	0.0	0.0
	2	3	-83.4	61.7	45.1	67.7	61.6	0.0	0.0
	3	4	-79.5	74.6	40.6	65.3	64.0	0.0	0.0
	4	5	-66.5	78.7	45.0	63.0	66.3	0.0	0.0
	5	6	67.0	222.1	48.9	29.4	109.7	0.0	0.0
7F	1	2	-231.3	-71.4	46.5	111.6	27.5	0.0	0.0
	2	3	-87.7	61.2	43.2	68.3	61.0	0.0	0.0
	3	4	-79.5	74.7	40.5	65.3	64.0	0.0	0.0
	4	5	-65.9	83.0	43.2	62.3	67.0	0.0	0.0
	5	6	64.4	223.8	46.8	29.5	109.6	0.0	0.0
6F	1	2	-200.3	-42.4	47.5	103.3	35.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	2	3	-85.5	64.2	42.8	67.6	61.7	0.0	0.0
	3	4	-79.2	75.3	40.4	65.2	64.1	0.0	0.0
	4	5	-68.1	81.6	42.8	62.8	66.5	0.0	0.0
	5	6	36.7	194.1	47.8	37.5	101.6	0.0	0.0
5F	1	2	-189.4	-28.7	46.1	99.8	39.3	0.0	0.0
	2	3	-86.2	65.6	41.7	67.5	61.8	0.0	0.0
	3	4	-79.2	75.8	40.2	65.1	64.2	0.0	0.0
	4	5	-69.0	82.8	41.7	62.7	66.6	0.0	0.0
	5	6	23.7	184.1	46.3	40.7	98.4	0.0	0.0
4F	1	2	-172.2	-9.9	45.3	94.9	44.3	0.0	0.0
	2	3	-85.7	67.5	41.0	67.2	62.1	0.0	0.0
	3	4	-79.1	76.3	40.0	65.0	64.3	0.0	0.0
	4	5	-70.4	82.9	41.0	62.9	66.4	0.0	0.0
	5	6	5.7	167.8	45.4	45.5	93.7	0.0	0.0
3F	1	2	-142.0	19.0	46.0	86.6	52.5	0.0	0.0
	2	3	-83.4	70.8	40.6	66.4	62.9	0.0	0.0
	3	4	-78.7	76.8	39.9	64.9	64.4	0.0	0.0
	4	5	-72.7	81.4	40.6	63.4	65.9	0.0	0.0
	5	6	-21.8	139.1	46.0	53.3	85.8	0.0	0.0
2F	1	2	-118.2	52.7	46.3	81.6	63.4	0.0	0.0
	2	3	-83.9	77.7	42.1	68.4	66.7	0.0	0.0
	3	4	-81.9	81.0	41.4	67.7	67.4	0.0	0.0
	4	5	-78.7	83.0	42.0	67.0	68.2	0.0	0.0
	5	6	-54.1	116.7	46.3	63.8	81.2	0.0	0.0
1F	1	2	-87.2	330.6	227.9	192.9	260.5	0.0	0.0
	2	3	-327.8	277.3	134.2	233.7	219.6	0.0	0.0
	3	4	-281.0	280.3	156.1	226.8	226.6	0.0	0.0
	4	5	-277.9	327.2	134.2	219.8	233.5	0.0	0.0
	5	6	-331.4	86.1	228.0	260.7	192.6	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	153.2	74.2	39.5	-31.6	31.6	0.0	0.0
	2	3	400.9	346.5	27.2	-103.8	103.8	0.0	0.0
	3	4	328.1	328.1	-0.0	-91.1	91.1	0.0	0.0
	4	5	346.4	400.7	-27.2	-103.8	103.8	0.0	0.0
	5	6	74.4	153.3	-39.4	-31.6	31.6	0.0	0.0
13F	1	2	402.9	336.6	33.2	-102.7	102.7	0.0	0.0
	2	3	699.4	668.5	15.5	-190.0	190.0	0.0	0.0
	3	4	668.3	668.4	-0.0	-185.7	185.7	0.0	0.0
	4	5	668.3	699.2	-15.5	-189.9	189.9	0.0	0.0
	5	6	336.7	403.0	-33.1	-102.7	102.7	0.0	0.0
12F	1	2	665.2	567.0	49.1	-171.1	171.1	0.0	0.0
	2	3	905.5	873.5	16.0	-247.1	247.1	0.0	0.0
	3	4	866.8	866.8	-0.0	-240.8	240.8	0.0	0.0
	4	5	873.3	905.3	-16.0	-247.0	247.0	0.0	0.0
	5	6	567.2	665.3	-49.1	-171.2	171.2	0.0	0.0
11F	1	2	855.9	748.1	53.9	-222.8	222.8	0.0	0.0
	2	3	1085.4	1056.1	14.6	-297.4	297.4	0.0	0.0
	3	4	1043.6	1043.6	-0.0	-289.9	289.9	0.0	0.0
	4	5	1055.9	1085.2	-14.6	-297.4	297.4	0.0	0.0
	5	6	748.2	856.0	-53.9	-222.8	222.8	0.0	0.0
10F	1	2	1011.1	899.1	56.0	-265.3	265.3	0.0	0.0
	2	3	1238.4	1212.2	13.1	-340.4	340.4	0.0	0.0
	3	4	1193.8	1193.8	-0.0	-331.6	331.6	0.0	0.0
	4	5	1212.1	1238.2	-13.0	-340.3	340.3	0.0	0.0
	5	6	899.2	1011.2	-56.0	-265.3	265.3	0.0	0.0
9F	1	2	1167.1	1026.5	70.3	-304.7	304.7	0.0	0.0
	2	3	1334.8	1302.6	16.1	-366.3	366.3	0.0	0.0
	3	4	1267.6	1267.6	-0.0	-352.1	352.1	0.0	0.0
	4	5	1302.4	1334.6	-16.1	-366.3	366.3	0.0	0.0
	5	6	1026.7	1167.2	-70.3	-304.7	304.7	0.0	0.0
8F	1	2	1871.5	1715.8	77.8	-498.2	498.2	0.0	0.0
	2	3	1236.7	1258.8	-11.0	-346.6	346.6	0.0	0.0
	3	4	1259.8	1259.8	-0.0	-349.9	349.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	4	5	1258.6	1236.5	11.1	-346.5	346.5	0.0	0.0
	5	6	1716.0	1871.7	-77.8	-498.3	498.3	0.0	0.0
7F	1	2	1982.5	1847.8	67.3	-532.0	532.0	0.0	0.0
	2	3	1269.9	1273.3	-1.7	-353.2	353.2	0.0	0.0
	3	4	1247.6	1247.7	-0.0	-346.6	346.6	0.0	0.0
	4	5	1273.1	1269.7	1.7	-353.2	353.2	0.0	0.0
	5	6	1848.1	1982.7	-67.3	-532.0	532.0	0.0	0.0
6F	1	2	2145.4	1992.4	76.5	-574.7	574.7	0.0	0.0
	2	3	1303.0	1317.3	-7.1	-363.9	363.9	0.0	0.0
	3	4	1296.1	1296.2	-0.0	-360.0	360.0	0.0	0.0
	4	5	1317.2	1302.9	7.1	-363.9	363.9	0.0	0.0
	5	6	1992.6	2145.5	-76.5	-574.7	574.7	0.0	0.0
5F	1	2	2293.5	2174.2	59.7	-620.5	620.5	0.0	0.0
	2	3	1359.5	1374.2	-7.3	-379.7	379.7	0.0	0.0
	3	4	1350.7	1350.7	-0.0	-375.2	375.2	0.0	0.0
	4	5	1374.1	1359.4	7.3	-379.7	379.7	0.0	0.0
	5	6	2174.3	2293.7	-59.7	-620.6	620.6	0.0	0.0
4F	1	2	2390.2	2296.6	46.8	-651.0	651.0	0.0	0.0
	2	3	1366.1	1382.0	-7.9	-381.7	381.7	0.0	0.0
	3	4	1361.8	1361.8	-0.0	-378.3	378.3	0.0	0.0
	4	5	1381.9	1366.1	7.9	-381.7	381.7	0.0	0.0
	5	6	2296.7	2390.4	-46.8	-651.0	651.0	0.0	0.0
3F	1	2	2457.0	2356.6	50.2	-668.6	668.6	0.0	0.0
	2	3	1314.3	1334.6	-10.2	-367.9	367.9	0.0	0.0
	3	4	1325.2	1325.2	-0.0	-368.1	368.1	0.0	0.0
	4	5	1334.6	1314.3	10.2	-367.9	367.9	0.0	0.0
	5	6	2356.7	2457.0	-50.2	-668.6	668.6	0.0	0.0
2F	1	2	2134.3	2061.6	36.3	-582.8	582.8	0.0	0.0
	2	3	1094.1	1121.4	-13.7	-307.7	307.7	0.0	0.0
	3	4	1130.1	1130.1	-0.0	-313.9	313.9	0.0	0.0
	4	5	1121.4	1094.0	13.7	-307.7	307.7	0.0	0.0
	5	6	2061.7	2134.3	-36.3	-582.8	582.8	0.0	0.0
1F	1	2	2537.9	1804.9	366.5	-603.2	603.2	0.0	0.0
	2	3	1330.0	1382.9	-26.5	-376.8	376.8	0.0	0.0
	3	4	1420.0	1420.0	0.0	-394.4	394.4	0.0	0.0
	4	5	1382.9	1330.0	26.5	-376.8	376.8	0.0	0.0
	5	6	1805.0	2537.9	-366.5	-603.2	603.2	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-153.2	-74.2	-39.5	31.6	-31.6	0.0	0.0
	2	3	-400.9	-346.5	-27.2	103.8	-103.8	0.0	0.0
	3	4	-328.1	-328.1	0.0	91.1	-91.1	0.0	0.0
	4	5	-346.4	-400.7	27.2	103.8	-103.8	0.0	0.0
	5	6	-74.4	-153.3	39.4	31.6	-31.6	0.0	0.0
13F	1	2	-402.9	-336.6	-33.2	102.7	-102.7	0.0	0.0
	2	3	-699.4	-668.5	-15.5	190.0	-190.0	0.0	0.0
	3	4	-668.3	-668.4	0.0	185.7	-185.7	0.0	0.0
	4	5	-668.3	-699.2	15.5	189.9	-189.9	0.0	0.0
	5	6	-336.7	-403.0	33.1	102.7	-102.7	0.0	0.0
12F	1	2	-665.2	-567.0	-49.1	171.1	-171.1	0.0	0.0
	2	3	-905.5	-873.5	-16.0	247.1	-247.1	0.0	0.0
	3	4	-866.8	-866.8	0.0	240.8	-240.8	0.0	0.0
	4	5	-873.3	-905.3	16.0	247.0	-247.0	0.0	0.0
	5	6	-567.2	-665.3	49.1	171.2	-171.2	0.0	0.0
11F	1	2	-855.9	-748.1	-53.9	222.8	-222.8	0.0	0.0
	2	3	-1085.4	-1056.1	-14.6	297.4	-297.4	0.0	0.0
	3	4	-1043.6	-1043.6	0.0	289.9	-289.9	0.0	0.0
	4	5	-1055.9	-1085.2	14.6	297.4	-297.4	0.0	0.0
	5	6	-748.2	-856.0	53.9	222.8	-222.8	0.0	0.0
10F	1	2	-1011.1	-899.1	-56.0	265.3	-265.3	0.0	0.0
	2	3	-1238.4	-1212.2	-13.1	340.4	-340.4	0.0	0.0
	3	4	-1193.8	-1193.8	0.0	331.6	-331.6	0.0	0.0
	4	5	-1212.1	-1238.2	13.0	340.3	-340.3	0.0	0.0
	5	6	-899.2	-1011.2	56.0	265.3	-265.3	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	1	2	-1167.1	-1026.5	-70.3	304.7	-304.7	0.0	0.0
	2	3	-1334.8	-1302.6	-16.1	366.3	-366.3	0.0	0.0
	3	4	-1267.6	-1267.6	0.0	352.1	-352.1	0.0	0.0
	4	5	-1302.4	-1334.6	16.1	366.3	-366.3	0.0	0.0
	5	6	-1026.7	-1167.2	70.3	304.7	-304.7	0.0	0.0
8F	1	2	-1871.5	-1715.8	-77.8	498.2	-498.2	0.0	0.0
	2	3	-1236.7	-1258.8	11.0	346.6	-346.6	0.0	0.0
	3	4	-1259.8	-1259.8	0.0	349.9	-349.9	0.0	0.0
	4	5	-1258.6	-1236.5	-11.1	346.5	-346.5	0.0	0.0
	5	6	-1716.0	-1871.7	77.8	498.3	-498.3	0.0	0.0
7F	1	2	-1982.5	-1847.8	-67.3	532.0	-532.0	0.0	0.0
	2	3	-1269.9	-1273.3	1.7	353.2	-353.2	0.0	0.0
	3	4	-1247.6	-1247.7	0.0	346.6	-346.6	0.0	0.0
	4	5	-1273.1	-1269.7	-1.7	353.2	-353.2	0.0	0.0
	5	6	-1848.1	-1982.7	67.3	532.0	-532.0	0.0	0.0
6F	1	2	-2145.4	-1992.4	-76.5	574.7	-574.7	0.0	0.0
	2	3	-1303.0	-1317.3	7.1	363.9	-363.9	0.0	0.0
	3	4	-1296.1	-1296.2	0.0	360.0	-360.0	0.0	0.0
	4	5	-1317.2	-1302.9	-7.1	363.9	-363.9	0.0	0.0
	5	6	-1992.6	-2145.5	76.5	574.7	-574.7	0.0	0.0
5F	1	2	-2293.5	-2174.2	-59.7	620.5	-620.5	0.0	0.0
	2	3	-1359.5	-1374.2	7.3	379.7	-379.7	0.0	0.0
	3	4	-1350.7	-1350.7	0.0	375.2	-375.2	0.0	0.0
	4	5	-1374.1	-1359.4	-7.3	379.7	-379.7	0.0	0.0
	5	6	-2174.3	-2293.7	59.7	620.6	-620.6	0.0	0.0
4F	1	2	-2390.2	-2296.6	-46.8	651.0	-651.0	0.0	0.0
	2	3	-1366.1	-1382.0	7.9	381.7	-381.7	0.0	0.0
	3	4	-1361.8	-1361.8	0.0	378.3	-378.3	0.0	0.0
	4	5	-1381.9	-1366.1	-7.9	381.7	-381.7	0.0	0.0
	5	6	-2296.7	-2390.4	46.8	651.0	-651.0	0.0	0.0
3F	1	2	-2457.0	-2356.6	-50.2	668.6	-668.6	0.0	0.0
	2	3	-1314.3	-1334.6	10.2	367.9	-367.9	0.0	0.0
	3	4	-1325.2	-1325.2	0.0	368.1	-368.1	0.0	0.0
	4	5	-1334.6	-1314.3	-10.2	367.9	-367.9	0.0	0.0
	5	6	-2356.7	-2457.0	50.2	668.6	-668.6	0.0	0.0
2F	1	2	-2134.3	-2061.6	-36.3	582.8	-582.8	0.0	0.0
	2	3	-1094.1	-1121.4	13.7	307.7	-307.7	0.0	0.0
	3	4	-1130.1	-1130.1	0.0	313.9	-313.9	0.0	0.0
	4	5	-1121.4	-1094.0	-13.7	307.7	-307.7	0.0	0.0
	5	6	-2061.7	-2134.3	36.3	582.8	-582.8	0.0	0.0
1F	1	2	-2537.9	-1804.9	-366.5	603.2	-603.2	0.0	0.0
	2	3	-1330.0	-1382.9	26.5	376.8	-376.8	0.0	0.0
	3	4	-1420.0	-1420.0	-0.0	394.4	-394.4	0.0	0.0
	4	5	-1382.9	-1330.0	-26.5	376.8	-376.8	0.0	0.0
	5	6	-1805.0	-2537.9	366.5	603.2	-603.2	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	140.7	109.5	-15.6	-62.5	62.5	-398.9	398.9
		2	82.8	70.5	-6.1	-38.3	38.3	-586.6	586.6
		3	13.0	11.8	-0.6	-6.2	6.2	-607.1	607.1
		4	-6.7	-6.4	0.1	3.3	-3.3	-607.0	607.0
		5	-77.1	-65.7	5.7	35.7	-35.7	-586.5	586.5
		6	-137.8	-107.0	15.4	61.2	-61.2	-398.5	398.5
12F	13F	1	83.5	86.5	1.5	-42.5	42.5	-845.5	845.5
		2	59.6	58.4	-0.6	-29.5	29.5	-1115.2	1115.2
		3	10.8	10.5	-0.2	-5.3	5.3	-1160.0	1160.0
		4	-6.4	-6.1	0.2	3.1	-3.1	-1160.1	1160.1
		5	-55.7	-54.6	0.6	27.6	-27.6	-1115.1	1115.1
		6	-81.7	-84.7	-1.5	41.6	-41.6	-844.5	844.5
11F	12F	1	91.1	86.0	-2.5	-44.0	44.0	-1288.0	1288.0
		2	58.5	55.9	-1.3	-28.4	28.4	-1645.0	1645.0
		3	10.7	10.3	-0.2	-5.2	5.2	-1711.2	1711.2
		4	-5.8	-5.7	0.1	2.8	-2.8	-1711.5	1711.5
		5	-54.2	-51.7	1.2	26.3	-26.3	-1644.9	1644.9

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	6	-88.9	-84.1	2.4	43.0	-43.0	-1286.3	1286.3
10F	11F	1	89.3	87.2	-1.0	-44.1	44.1	-1740.6	1740.6
		2	58.6	56.9	-0.9	-28.9	28.9	-2185.4	2185.4
		3	11.2	10.9	-0.1	-5.5	5.5	-2272.0	2272.0
		4	-5.8	-5.5	0.1	2.8	-2.8	-2272.5	2272.5
		5	-53.7	-52.1	0.8	26.4	-26.4	-2185.5	2185.5
		6	-86.9	-84.8	1.1	42.9	-42.9	-1738.4	1738.4
9F	10F	1	82.3	80.5	-0.9	-40.7	40.7	-2193.9	2193.9
		2	52.0	49.9	-1.1	-25.5	25.5	-2729.8	2729.8
		3	10.4	10.6	0.1	-5.2	5.2	-2835.2	2835.2
		4	-5.6	-5.6	-0.0	2.8	-2.8	-2835.8	2835.8
		5	-47.8	-45.5	1.1	23.3	-23.3	-2730.0	2730.0
		6	-80.4	-78.4	1.0	39.7	-39.7	-2191.1	2191.1
8F	9F	1	81.1	85.0	1.9	-41.0	41.0	-2644.3	2644.3
		2	51.7	56.5	2.4	-26.7	26.7	-3274.9	3274.9
		3	9.2	8.3	-0.5	-4.3	4.3	-3397.0	3397.0
		4	-4.8	-3.7	0.5	2.1	-2.1	-3397.8	3397.8
		5	-47.6	-52.0	-2.2	24.6	-24.6	-3275.3	3275.3
		6	-79.0	-82.2	-1.6	39.8	-39.8	-2641.0	2641.0
7F	8F	1	144.5	122.1	-11.2	-66.7	66.7	-3126.8	3126.8
		2	100.7	85.4	-7.6	-46.5	46.5	-3810.5	3810.5
		3	9.5	10.0	0.2	-4.9	4.9	-3965.5	3965.5
		4	-4.4	-4.5	-0.0	2.2	-2.2	-3966.6	3966.6
		5	-93.7	-78.9	7.4	43.1	-43.1	-3812.3	3812.3
		6	-139.9	-117.7	11.1	64.4	-64.4	-3122.5	3122.5
6F	7F	1	109.2	103.6	-2.8	-53.2	53.2	-3611.6	3611.6
		2	73.8	67.8	-3.0	-35.4	35.4	-4349.6	4349.6
		3	8.3	8.6	0.2	-4.2	4.2	-4536.1	4536.1
		4	-4.4	-3.8	0.3	2.0	-2.0	-4537.3	4537.3
		5	-68.6	-62.2	3.2	32.7	-32.7	-4352.6	4352.6
		6	-106.0	-99.9	3.1	51.5	-51.5	-3606.3	3606.3
5F	6F	1	96.7	82.1	-7.3	-44.7	44.7	-4085.6	4085.6
		2	60.0	50.8	-4.6	-27.7	27.7	-4892.5	4892.5
		3	6.4	6.5	0.0	-3.2	3.2	-5103.2	5103.2
		4	-3.4	-2.8	0.3	1.5	-1.5	-5104.7	5104.7
		5	-56.0	-46.4	4.8	25.6	-25.6	-4896.6	4896.6
		6	-94.2	-79.1	7.6	43.3	-43.3	-4079.4	4079.4
4F	5F	1	107.4	91.2	-8.1	-49.6	49.6	-4558.8	4558.8
		2	64.2	53.6	-5.3	-29.4	29.4	-5441.4	5441.4
		3	7.1	7.0	-0.1	-3.5	3.5	-5673.2	5673.2
		4	-4.0	-3.0	0.5	1.8	-1.8	-5674.8	5674.8
		5	-60.1	-48.9	5.6	27.3	-27.3	-5446.4	5446.4
		6	-105.0	-88.0	8.5	48.3	-48.3	-4551.9	4551.9
3F	4F	1	81.0	75.4	-2.8	-39.1	39.1	-5029.8	5029.8
		2	42.1	36.0	-3.0	-19.5	19.5	-5997.5	5997.5
		3	4.6	5.2	0.3	-2.4	2.4	-6245.8	6245.8
		4	-2.9	-2.1	0.4	1.2	-1.2	-6247.4	6247.4
		5	-39.7	-32.5	3.6	18.1	-18.1	-6003.1	6003.1
		6	-79.8	-72.9	3.5	38.2	-38.2	-5022.2	5022.2
2F	3F	1	66.6	54.6	-6.0	-30.3	30.3	-5489.7	5489.7
		2	28.3	24.2	-2.1	-13.1	13.1	-6557.1	6557.1
		3	2.7	2.6	-0.1	-1.3	1.3	-6815.1	6815.1
		4	-2.0	-0.5	0.7	0.6	-0.6	-6816.8	6816.8
		5	-27.1	-21.7	2.7	12.2	-12.2	-6563.2	6563.2
		6	-66.2	-52.7	6.8	29.7	-29.7	-5481.7	5481.7
1F	2F	1	63.6	87.2	11.8	-32.8	32.8	-5954.3	5954.3
		2	7.0	-2.8	-4.9	-0.9	0.9	-7126.0	7126.0
		3	1.6	3.7	1.1	-1.1	1.1	-7387.0	7387.0
		4	-1.7	-2.4	-0.3	0.9	-0.9	-7388.8	7388.8
		5	-7.1	4.2	5.7	0.6	-0.6	-7132.4	7132.4
		6	-64.0	-86.1	-11.1	32.6	-32.6	-5946.0	5946.0

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	-153.2	-44.8	54.2	49.5	-49.5	36.5	-36.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	2	-475.1	-343.3	65.9	204.6	-204.6	75.4	-75.4
		3	-674.6	-509.0	82.8	295.9	-295.9	-11.7	11.7
		4	-674.5	-508.9	82.8	295.8	-295.8	11.8	-11.8
		5	-475.1	-343.2	65.9	204.6	-204.6	-75.5	75.5
		6	-153.3	-44.9	54.2	49.5	-49.5	-36.5	36.5
12F	13F	1	-358.1	-221.7	68.2	144.9	-144.9	146.3	-146.3
		2	-692.7	-587.3	52.7	320.0	-320.0	168.7	-168.7
		3	-827.9	-720.4	53.8	387.1	-387.1	-14.1	14.1
		4	-827.8	-720.3	53.8	387.0	-387.0	14.2	-14.2
		5	-692.7	-587.3	52.7	320.0	-320.0	-168.8	168.8
		6	-358.2	-221.7	68.2	145.0	-145.0	-146.3	146.3
11F	12F	1	-443.5	-351.2	46.2	197.5	-197.5	325.9	-325.9
		2	-885.2	-799.4	42.9	418.5	-418.5	251.7	-251.7
		3	-1020.0	-929.2	45.4	484.3	-484.3	-18.1	18.1
		4	-1019.9	-929.2	45.4	484.2	-484.2	18.1	-18.1
		5	-885.2	-799.4	42.9	418.5	-418.5	-251.8	251.8
		6	-443.6	-351.3	46.2	197.5	-197.5	-325.9	325.9
10F	11F	1	-504.7	-425.4	39.6	232.5	-232.5	557.5	-557.5
		2	-1034.0	-960.8	36.6	498.7	-498.7	332.5	-332.5
		3	-1170.4	-1092.6	38.9	565.7	-565.7	-23.7	23.7
		4	-1170.3	-1092.5	38.9	565.7	-565.7	23.7	-23.7
		5	-1034.0	-960.7	36.6	498.7	-498.7	-332.7	332.7
		6	-504.7	-425.4	39.6	232.5	-232.5	-557.5	557.5
9F	10F	1	-585.7	-496.8	44.5	270.6	-270.6	830.0	-830.0
		2	-1176.7	-1129.2	23.8	576.5	-576.5	412.4	-412.4
		3	-1313.5	-1274.9	19.3	647.1	-647.1	-30.8	30.8
		4	-1313.4	-1274.8	19.3	647.1	-647.1	30.9	-30.9
		5	-1176.7	-1129.2	23.8	576.5	-576.5	-412.7	412.7
		6	-585.8	-496.9	44.5	270.7	-270.7	-830.0	830.0
8F	9F	1	-670.3	-901.4	-115.5	388.1	-388.1	1143.9	-1143.9
		2	-1232.2	-1370.7	-69.3	642.7	-642.7	480.4	-480.4
		3	-1295.3	-1356.2	-30.4	654.7	-654.7	-42.9	42.9
		4	-1295.2	-1356.1	-30.4	654.6	-654.6	43.0	-43.0
		5	-1232.1	-1370.7	-69.3	642.7	-642.7	-480.8	480.8
		6	-670.4	-901.4	-115.5	388.1	-388.1	-1143.9	1143.9
7F	8F	1	-970.1	-902.7	33.7	468.2	-468.2	1654.6	-1654.6
		2	-1581.8	-1457.1	62.3	759.7	-759.7	335.1	-335.1
		3	-1162.4	-1231.3	-34.5	598.4	-598.4	-37.3	37.3
		4	-1162.3	-1231.3	-34.5	598.4	-598.4	37.5	-37.5
		5	-1581.8	-1457.1	62.3	759.7	-759.7	-335.8	335.8
		6	-970.3	-902.8	33.7	468.3	-468.3	-1654.6	1654.6
6F	7F	1	-1079.8	-983.6	48.1	515.9	-515.9	2199.4	-2199.4
		2	-1660.6	-1553.6	53.5	803.6	-803.6	163.0	-163.0
		3	-1289.6	-1311.8	-11.1	650.3	-650.3	-41.5	41.5
		4	-1289.5	-1311.7	-11.1	650.3	-650.3	41.9	-41.9
		5	-1660.7	-1553.6	53.5	803.6	-803.6	-163.9	163.9
		6	-1079.9	-983.7	48.1	515.9	-515.9	-2199.5	2199.5
5F	6F	1	-1161.8	-1136.2	12.8	574.5	-574.5	2787.8	-2787.8
		2	-1741.8	-1644.4	48.7	846.5	-846.5	-40.5	40.5
		3	-1301.7	-1365.4	-31.9	666.8	-666.8	-42.8	42.8
		4	-1301.6	-1365.4	-31.9	666.8	-666.8	43.2	-43.2
		5	-1741.9	-1644.4	48.7	846.6	-846.6	39.4	-39.4
		6	-1161.9	-1136.2	12.8	574.5	-574.5	-2787.9	2787.9
4F	5F	1	-1157.4	-1132.3	12.5	572.4	-572.4	3422.8	-3422.8
		2	-1889.3	-1772.3	58.5	915.4	-915.4	-273.3	273.3
		3	-1359.4	-1410.1	-25.3	692.4	-692.4	-44.4	44.4
		4	-1359.4	-1410.0	-25.3	692.3	-692.3	44.8	-44.8
		5	-1889.4	-1772.3	58.5	915.4	-915.4	272.0	-272.0
		6	-1157.4	-1132.4	12.5	572.4	-572.4	-3423.0	3423.0
3F	4F	1	-1257.9	-1250.4	3.7	627.1	-627.1	4088.5	-4088.5
		2	-1890.4	-1862.1	14.2	938.1	-938.1	-533.8	533.8
		3	-1333.7	-1455.5	-60.9	697.3	-697.3	-44.8	44.8
		4	-1333.6	-1455.5	-60.9	697.3	-697.3	45.1	-45.1
		5	-1890.5	-1862.2	14.2	938.2	-938.2	532.4	-532.4
		6	-1258.0	-1250.5	3.8	627.1	-627.1	-4088.8	4088.8

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	1	-1206.5	-1527.8	-160.6	683.6	-683.6	4771.6	-4771.6
		2	-1808.8	-2041.1	-116.2	962.5	-962.5	-825.7	825.7
		3	-1204.4	-1560.8	-178.2	691.3	-691.3	-41.6	41.6
		4	-1204.3	-1560.8	-178.2	691.3	-691.3	41.8	-41.8
		5	-1808.8	-2041.1	-116.2	962.5	-962.5	824.2	-824.2
		6	-1206.6	-1527.8	-160.6	683.6	-683.6	-4772.0	4772.0
1F	2F	1	-606.5	-2537.9	-965.7	683.6	-683.6	5365.1	-5365.1
		2	-1114.6	-3134.9	-1010.2	923.8	-923.8	-1094.3	1094.3
		3	-690.7	-2802.9	-1056.1	759.5	-759.5	-33.1	33.1
		4	-690.7	-2802.9	-1056.1	759.5	-759.5	33.3	-33.3
		5	-1114.6	-3134.9	-1010.2	923.8	-923.8	1092.6	-1092.6
		6	-606.5	-2537.9	-965.7	683.6	-683.6	-5365.5	5365.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	153.2	44.8	-54.2	-49.5	49.5	-36.5	36.5
		2	475.1	343.3	-65.9	-204.6	204.6	-75.4	75.4
		3	674.6	509.0	-82.8	-295.9	295.9	11.7	-11.7
		4	674.5	508.9	-82.8	-295.8	295.8	-11.8	11.8
		5	475.1	343.2	-65.9	-204.6	204.6	75.5	-75.5
		6	153.3	44.9	-54.2	-49.5	49.5	36.5	-36.5
12F	13F	1	358.1	221.7	-68.2	-144.9	144.9	-146.3	146.3
		2	692.7	587.3	-52.7	-320.0	320.0	-168.7	168.7
		3	827.9	720.4	-53.8	-387.1	387.1	14.1	-14.1
		4	827.8	720.3	-53.8	-387.0	387.0	-14.2	14.2
		5	692.7	587.3	-52.7	-320.0	320.0	168.8	-168.8
		6	358.2	221.7	-68.2	-145.0	145.0	146.3	-146.3
11F	12F	1	443.5	351.2	-46.2	-197.5	197.5	-325.9	325.9
		2	885.2	799.4	-42.9	-418.5	418.5	-251.7	251.7
		3	1020.0	929.2	-45.4	-484.3	484.3	18.1	-18.1
		4	1019.9	929.2	-45.4	-484.2	484.2	-18.1	18.1
		5	885.2	799.4	-42.9	-418.5	418.5	251.8	-251.8
		6	443.6	351.3	-46.2	-197.5	197.5	325.9	-325.9
10F	11F	1	504.7	425.4	-39.6	-232.5	232.5	-557.5	557.5
		2	1034.0	960.8	-36.6	-498.7	498.7	-332.5	332.5
		3	1170.4	1092.6	-38.9	-565.7	565.7	23.7	-23.7
		4	1170.3	1092.5	-38.9	-565.7	565.7	-23.7	23.7
		5	1034.0	960.7	-36.6	-498.7	498.7	332.7	-332.7
		6	504.7	425.4	-39.6	-232.5	232.5	557.5	-557.5
9F	10F	1	585.7	496.8	-44.5	-270.6	270.6	-830.0	830.0
		2	1176.7	1129.2	-23.8	-576.5	576.5	-412.4	412.4
		3	1313.5	1274.9	-19.3	-647.1	647.1	30.8	-30.8
		4	1313.4	1274.8	-19.3	-647.1	647.1	-30.9	30.9
		5	1176.7	1129.2	-23.8	-576.5	576.5	412.7	-412.7
		6	585.8	496.9	-44.5	-270.7	270.7	830.0	-830.0
8F	9F	1	670.3	901.4	115.5	-388.1	388.1	-1143.9	1143.9
		2	1232.2	1370.7	69.3	-642.7	642.7	-480.4	480.4
		3	1295.3	1356.2	30.4	-654.7	654.7	42.9	-42.9
		4	1295.2	1356.1	30.4	-654.6	654.6	-43.0	43.0
		5	1232.1	1370.7	69.3	-642.7	642.7	480.8	-480.8
		6	670.4	901.4	115.5	-388.1	388.1	1143.9	-1143.9
7F	8F	1	970.1	902.7	-33.7	-468.2	468.2	-1654.6	1654.6
		2	1581.8	1457.1	-62.3	-759.7	759.7	-335.1	335.1
		3	1162.4	1231.3	34.5	-598.4	598.4	37.3	-37.3
		4	1162.3	1231.3	34.5	-598.4	598.4	-37.5	37.5
		5	1581.8	1457.1	-62.3	-759.7	759.7	335.8	-335.8
		6	970.3	902.8	-33.7	-468.3	468.3	1654.6	-1654.6
6F	7F	1	1079.8	983.6	-48.1	-515.9	515.9	-2199.4	2199.4
		2	1660.6	1553.6	-53.5	-803.6	803.6	-163.0	163.0
		3	1289.6	1311.8	11.1	-650.3	650.3	41.5	-41.5
		4	1289.5	1311.7	11.1	-650.3	650.3	-41.9	41.9
		5	1660.7	1553.6	-53.5	-803.6	803.6	163.9	-163.9
		6	1079.9	983.7	-48.1	-515.9	515.9	2199.5	-2199.5
5F	6F	1	1161.8	1136.2	-12.8	-574.5	574.5	-2787.8	2787.8
		2	1741.8	1644.4	-48.7	-846.5	846.5	40.5	-40.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	3	1301.7	1365.4	31.9	-666.8	666.8	42.8	-42.8
		4	1301.6	1365.4	31.9	-666.8	666.8	-43.2	43.2
		5	1741.9	1644.4	-48.7	-846.6	846.6	-39.4	39.4
		6	1161.9	1136.2	-12.8	-574.5	574.5	2787.9	-2787.9
4F	5F	1	1157.4	1132.3	-12.5	-572.4	572.4	-3422.8	3422.8
		2	1889.3	1772.3	-58.5	-915.4	915.4	273.3	-273.3
		3	1359.4	1410.1	25.3	-692.4	692.4	44.4	-44.4
		4	1359.4	1410.0	25.3	-692.3	692.3	-44.8	44.8
		5	1889.4	1772.3	-58.5	-915.4	915.4	-272.0	272.0
		6	1157.4	1132.4	-12.5	-572.4	572.4	3423.0	-3423.0
3F	4F	1	1257.9	1250.4	-3.7	-627.1	627.1	-4088.5	4088.5
		2	1890.4	1862.1	-14.2	-938.1	938.1	533.8	-533.8
		3	1333.7	1455.5	60.9	-697.3	697.3	44.8	-44.8
		4	1333.6	1455.5	60.9	-697.3	697.3	-45.1	45.1
		5	1890.5	1862.2	-14.2	-938.2	938.2	-532.4	532.4
		6	1258.0	1250.5	-3.8	-627.1	627.1	4088.8	-4088.8
2F	3F	1	1206.5	1527.8	160.6	-683.6	683.6	-4771.6	4771.6
		2	1808.8	2041.1	116.2	-962.5	962.5	825.7	-825.7
		3	1204.4	1560.8	178.2	-691.3	691.3	41.6	-41.6
		4	1204.3	1560.8	178.2	-691.3	691.3	-41.8	41.8
		5	1808.8	2041.1	116.2	-962.5	962.5	-824.2	824.2
		6	1206.6	1527.8	160.6	-683.6	683.6	4772.0	-4772.0
1F	2F	1	606.5	2537.9	965.7	-683.6	683.6	-5365.1	5365.1
		2	1114.6	3134.9	1010.2	-923.8	923.8	1094.3	-1094.3
		3	690.7	2802.9	1056.1	-759.5	759.5	33.1	-33.1
		4	690.7	2802.9	1056.1	-759.5	759.5	-33.3	33.3
		5	1114.6	3134.9	1010.2	-923.8	923.8	-1092.6	1092.6
		6	606.5	2537.9	965.7	-683.6	683.6	5365.5	-5365.5

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	1	2	-175.2	-8.0	63.1	105.6	54.7	0.0	0.0
	2	3	-97.0	68.1	64.1	84.1	76.1	0.0	0.0
	3	4	-75.6	106.2	55.8	75.9	84.4	0.0	0.0
	4	5	-71.4	103.8	59.1	75.6	84.6	0.0	0.0
	5	6	-5.0	163.9	62.2	58.0	102.2	0.0	0.0
13F	1	2	-225.9	-68.4	42.1	106.7	24.9	0.0	0.0
	2	3	-100.0	41.3	50.2	73.9	57.6	0.0	0.0
	3	4	-55.6	95.4	45.3	60.2	71.3	0.0	0.0
	4	5	-39.6	107.5	47.3	56.3	75.2	0.0	0.0
	5	6	51.5	209.7	41.8	29.5	102.0	0.0	0.0
12F	1	2	-203.5	-52.3	45.3	101.3	30.2	0.0	0.0
	2	3	-98.7	42.6	50.2	73.6	58.0	0.0	0.0
	3	4	-56.5	94.2	45.5	60.5	71.0	0.0	0.0
	4	5	-42.1	105.7	47.0	56.9	74.6	0.0	0.0
	5	6	36.1	188.2	44.9	34.6	96.9	0.0	0.0
11F	1	2	-199.7	-46.3	44.2	99.9	31.6	0.0	0.0
	2	3	-100.2	43.1	49.2	73.7	57.8	0.0	0.0
	3	4	-56.9	94.5	45.1	60.5	71.0	0.0	0.0
	4	5	-42.2	107.0	46.3	56.8	74.8	0.0	0.0
	5	6	30.5	184.6	43.8	35.9	95.6	0.0	0.0
10F	1	2	-191.6	-38.1	44.1	97.7	33.9	0.0	0.0
	2	3	-100.9	44.1	48.3	73.7	57.9	0.0	0.0
	3	4	-57.8	94.4	44.8	60.7	70.8	0.0	0.0
	4	5	-43.1	107.2	45.7	56.9	74.7	0.0	0.0
	5	6	22.8	176.9	43.8	38.0	93.5	0.0	0.0
9F	1	2	-181.0	-27.7	44.2	94.8	36.8	0.0	0.0
	2	3	-100.8	46.4	47.3	73.3	58.2	0.0	0.0
	3	4	-58.7	93.4	44.8	61.0	70.6	0.0	0.0
	4	5	-45.4	106.8	44.8	57.2	74.3	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	5	6	13.6	167.6	43.9	40.6	90.9	0.0	0.0
8F	1	2	-256.1	-97.2	50.2	119.7	21.6	0.0	0.0
	2	3	-92.9	50.9	49.0	71.6	59.9	0.0	0.0
	3	4	-59.4	95.3	43.5	60.8	70.8	0.0	0.0
	4	5	-47.2	101.4	46.6	58.2	73.3	0.0	0.0
	5	6	76.1	236.4	49.5	27.3	114.1	0.0	0.0
7F	1	2	-257.2	-93.8	48.0	119.4	21.9	0.0	0.0
	2	3	-97.5	51.7	46.3	72.1	59.4	0.0	0.0
	3	4	-60.4	95.0	43.1	61.0	70.6	0.0	0.0
	4	5	-47.0	105.5	44.6	57.7	73.9	0.0	0.0
	5	6	74.1	238.4	47.5	27.3	114.1	0.0	0.0
6F	1	2	-220.9	-59.8	49.1	109.7	31.7	0.0	0.0
	2	3	-94.0	56.1	45.8	71.0	60.5	0.0	0.0
	3	4	-63.3	92.7	42.9	61.7	69.8	0.0	0.0
	4	5	-52.6	100.7	44.2	59.1	72.5	0.0	0.0
	5	6	43.3	205.3	48.7	36.1	105.2	0.0	0.0
5F	1	2	-208.4	-44.4	47.7	105.8	35.6	0.0	0.0
	2	3	-94.5	58.8	44.2	70.7	60.8	0.0	0.0
	3	4	-65.6	91.4	42.3	62.2	69.4	0.0	0.0
	4	5	-55.3	100.1	43.2	59.5	72.0	0.0	0.0
	5	6	29.8	194.3	47.4	39.6	101.8	0.0	0.0
4F	1	2	-188.7	-23.1	46.9	100.1	41.3	0.0	0.0
	2	3	-93.1	62.4	43.1	70.0	61.5	0.0	0.0
	3	4	-68.3	89.7	41.9	62.8	68.7	0.0	0.0
	4	5	-59.1	97.6	42.5	60.4	71.1	0.0	0.0
	5	6	11.0	177.0	46.7	44.6	96.8	0.0	0.0
3F	1	2	-153.7	10.2	47.8	90.6	50.7	0.0	0.0
	2	3	-89.2	67.5	42.5	68.8	62.8	0.0	0.0
	3	4	-71.6	86.7	41.7	63.7	67.9	0.0	0.0
	4	5	-65.4	92.3	42.0	62.0	69.5	0.0	0.0
	5	6	-18.8	145.3	47.6	53.1	88.2	0.0	0.0
2F	1	2	-123.5	44.6	45.6	81.6	59.7	0.0	0.0
	2	3	-84.4	73.2	42.1	67.3	64.2	0.0	0.0
	3	4	-75.4	83.7	41.3	64.6	66.9	0.0	0.0
	4	5	-72.1	86.0	41.8	63.8	67.7	0.0	0.0
	5	6	-49.5	118.7	45.6	61.1	80.3	0.0	0.0
1F	1	2	-94.6	395.3	282.5	219.3	302.8	0.0	0.0
	2	3	-392.6	331.8	165.3	269.5	252.6	0.0	0.0
	3	4	-334.4	336.1	192.2	260.8	261.3	0.0	0.0
	4	5	-330.6	392.9	165.7	252.4	269.7	0.0	0.0
	5	6	-395.6	94.2	282.6	302.9	219.2	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	201.6	104.6	48.5	-42.5	42.5	0.0	0.0
	2	3	459.6	396.6	31.5	-118.9	118.9	0.0	0.0
	3	4	376.7	374.6	1.1	-104.4	104.4	0.0	0.0
	4	5	405.8	469.6	-31.9	-121.6	121.6	0.0	0.0
	5	6	98.9	198.4	-49.7	-41.3	41.3	0.0	0.0
13F	1	2	509.3	423.2	43.1	-129.5	129.5	0.0	0.0
	2	3	815.0	778.2	18.4	-221.3	221.3	0.0	0.0
	3	4	778.8	777.6	0.6	-216.2	216.2	0.0	0.0
	4	5	789.8	827.0	-18.6	-224.6	224.6	0.0	0.0
	5	6	418.0	505.3	-43.7	-128.2	128.2	0.0	0.0
12F	1	2	805.0	680.2	62.4	-206.3	206.3	0.0	0.0
	2	3	1044.1	1006.8	18.6	-284.9	284.9	0.0	0.0
	3	4	1000.2	998.9	0.7	-277.7	277.7	0.0	0.0
	4	5	1017.9	1055.7	-18.9	-288.0	288.0	0.0	0.0
	5	6	674.9	801.1	-63.1	-205.0	205.0	0.0	0.0
11F	1	2	979.8	847.5	66.2	-253.8	253.8	0.0	0.0
	2	3	1213.4	1178.8	17.3	-332.2	332.2	0.0	0.0
	3	4	1165.1	1163.9	0.6	-323.5	323.5	0.0	0.0
	4	5	1189.9	1224.9	-17.5	-335.4	335.4	0.0	0.0
	5	6	842.3	975.9	-66.8	-252.5	252.5	0.0	0.0
10F	1	2	1125.4	990.6	67.4	-293.9	293.9	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	2	3	1360. 7	1329. 5	15. 6	-373. 6	373. 6	0. 0	0. 0
	3	4	1308. 6	1307. 5	0. 6	-363. 3	363. 3	0. 0	0. 0
	4	5	1340. 5	1372. 1	-15. 8	-376. 7	376. 7	0. 0	0. 0
	5	6	985. 5	1121. 5	-68. 0	-292. 6	292. 6	0. 0	0. 0
9F	1	2	1312. 5	1141. 7	85. 4	-340. 9	340. 9	0. 0	0. 0
	2	3	1476. 1	1438. 7	18. 7	-404. 8	404. 8	0. 0	0. 0
	3	4	1399. 5	1398. 4	0. 5	-388. 6	388. 6	0. 0	0. 0
	4	5	1449. 1	1486. 9	-18. 9	-407. 8	407. 8	0. 0	0. 0
	5	6	1136. 5	1308. 5	-86. 0	-339. 6	339. 6	0. 0	0. 0
8F	1	2	2105. 5	1915. 8	94. 8	-558. 5	558. 5	0. 0	0. 0
	2	3	1386. 4	1411. 7	-12. 7	-388. 6	388. 6	0. 0	0. 0
	3	4	1412. 2	1411. 3	0. 5	-392. 2	392. 2	0. 0	0. 0
	4	5	1422. 7	1398. 1	12. 3	-391. 8	391. 8	0. 0	0. 0
	5	6	1907. 4	2098. 8	-95. 7	-556. 4	556. 4	0. 0	0. 0
7F	1	2	2248. 7	2082. 5	83. 1	-601. 6	601. 6	0. 0	0. 0
	2	3	1435. 2	1439. 6	-2. 2	-399. 3	399. 3	0. 0	0. 0
	3	4	1410. 5	1409. 8	0. 3	-391. 7	391. 7	0. 0	0. 0
	4	5	1450. 0	1446. 1	2. 0	-402. 2	402. 2	0. 0	0. 0
	5	6	2074. 4	2241. 8	-83. 7	-599. 5	599. 5	0. 0	0. 0
6F	1	2	2431. 5	2243. 9	93. 8	-649. 4	649. 4	0. 0	0. 0
	2	3	1474. 3	1491. 3	-8. 5	-411. 9	411. 9	0. 0	0. 0
	3	4	1466. 8	1466. 1	0. 3	-407. 3	407. 3	0. 0	0. 0
	4	5	1500. 3	1483. 8	8. 3	-414. 5	414. 5	0. 0	0. 0
	5	6	2236. 8	2425. 6	-94. 4	-647. 5	647. 5	0. 0	0. 0
5F	1	2	2623. 9	2475. 1	74. 4	-708. 2	708. 2	0. 0	0. 0
	2	3	1553. 5	1571. 4	-8. 9	-434. 0	434. 0	0. 0	0. 0
	3	4	1544. 3	1543. 8	0. 2	-428. 9	428. 9	0. 0	0. 0
	4	5	1579. 2	1561. 7	8. 8	-436. 2	436. 2	0. 0	0. 0
	5	6	2469. 0	2618. 6	-74. 8	-706. 6	706. 6	0. 0	0. 0
4F	1	2	2750. 4	2632. 2	59. 1	-747. 6	747. 6	0. 0	0. 0
	2	3	1573. 0	1592. 7	-9. 9	-439. 7	439. 7	0. 0	0. 0
	3	4	1569. 9	1569. 6	0. 1	-436. 0	436. 0	0. 0	0. 0
	4	5	1599. 1	1579. 6	9. 8	-441. 5	441. 5	0. 0	0. 0
	5	6	2627. 3	2745. 9	-59. 3	-746. 3	746. 3	0. 0	0. 0
3F	1	2	2823. 5	2697. 8	62. 8	-766. 8	766. 8	0. 0	0. 0
	2	3	1515. 1	1540. 2	-12. 6	-424. 3	424. 3	0. 0	0. 0
	3	4	1529. 7	1529. 5	0. 1	-424. 9	424. 9	0. 0	0. 0
	4	5	1544. 7	1519. 7	12. 5	-425. 6	425. 6	0. 0	0. 0
	5	6	2694. 2	2820. 3	-63. 0	-765. 9	765. 9	0. 0	0. 0
2F	1	2	2427. 4	2333. 9	46. 8	-661. 3	661. 3	0. 0	0. 0
	2	3	1250. 1	1283. 6	-16. 7	-351. 9	351. 9	0. 0	0. 0
	3	4	1294. 0	1293. 9	0. 1	-359. 4	359. 4	0. 0	0. 0
	4	5	1286. 1	1252. 7	16. 7	-352. 6	352. 6	0. 0	0. 0
	5	6	2332. 0	2425. 7	-46. 9	-660. 8	660. 8	0. 0	0. 0
1F	1	2	2755. 2	1948. 6	403. 3	-653. 3	653. 3	0. 0	0. 0
	2	3	1441. 4	1495. 2	-26. 9	-407. 9	407. 9	0. 0	0. 0
	3	4	1531. 6	1531. 8	-0. 1	-425. 5	425. 5	0. 0	0. 0
	4	5	1495. 5	1441. 6	27. 0	-407. 9	407. 9	0. 0	0. 0
	5	6	1948. 5	2754. 8	-403. 2	-653. 2	653. 2	0. 0	0. 0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-201. 6	-104. 6	-48. 5	42. 5	-42. 5	0. 0	0. 0
	2	3	-459. 6	-396. 6	-31. 5	118. 9	-118. 9	0. 0	0. 0
	3	4	-376. 7	-374. 6	-1. 1	104. 4	-104. 4	0. 0	0. 0
	4	5	-405. 8	-469. 6	31. 9	121. 6	-121. 6	0. 0	0. 0
	5	6	-98. 9	-198. 4	49. 7	41. 3	-41. 3	0. 0	0. 0
13F	1	2	-509. 3	-423. 2	-43. 1	129. 5	-129. 5	0. 0	0. 0
	2	3	-815. 0	-778. 2	-18. 4	221. 3	-221. 3	0. 0	0. 0
	3	4	-778. 8	-777. 6	-0. 6	216. 2	-216. 2	0. 0	0. 0
	4	5	-789. 8	-827. 0	18. 6	224. 6	-224. 6	0. 0	0. 0
	5	6	-418. 0	-505. 3	43. 7	128. 2	-128. 2	0. 0	0. 0
12F	1	2	-805. 0	-680. 2	-62. 4	206. 3	-206. 3	0. 0	0. 0
	2	3	-1044. 1	-1006. 8	-18. 6	284. 9	-284. 9	0. 0	0. 0
	3	4	-1000. 2	-998. 9	-0. 7	277. 7	-277. 7	0. 0	0. 0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	4	5	-1017.9	-1055.7	18.9	288.0	-288.0	0.0	0.0
	5	6	-674.9	-801.1	63.1	205.0	-205.0	0.0	0.0
11F	1	2	-979.8	-847.5	-66.2	253.8	-253.8	0.0	0.0
	2	3	-1213.4	-1178.8	-17.3	332.2	-332.2	0.0	0.0
	3	4	-1165.1	-1163.9	-0.6	323.5	-323.5	0.0	0.0
	4	5	-1189.9	-1224.9	17.5	335.4	-335.4	0.0	0.0
	5	6	-842.3	-975.9	66.8	252.5	-252.5	0.0	0.0
10F	1	2	-1125.4	-990.6	-67.4	293.9	-293.9	0.0	0.0
	2	3	-1360.7	-1329.5	-15.6	373.6	-373.6	0.0	0.0
	3	4	-1308.6	-1307.5	-0.6	363.3	-363.3	0.0	0.0
	4	5	-1340.5	-1372.1	15.8	376.7	-376.7	0.0	0.0
	5	6	-985.5	-1121.5	68.0	292.6	-292.6	0.0	0.0
9F	1	2	-1312.5	-1141.7	-85.4	340.9	-340.9	0.0	0.0
	2	3	-1476.1	-1438.7	-18.7	404.8	-404.8	0.0	0.0
	3	4	-1399.5	-1398.4	-0.5	388.6	-388.6	0.0	0.0
	4	5	-1449.1	-1486.9	18.9	407.8	-407.8	0.0	0.0
	5	6	-1136.5	-1308.5	86.0	339.6	-339.6	0.0	0.0
8F	1	2	-2105.5	-1915.8	-94.8	558.5	-558.5	0.0	0.0
	2	3	-1386.4	-1411.7	12.7	388.6	-388.6	0.0	0.0
	3	4	-1412.2	-1411.3	-0.5	392.2	-392.2	0.0	0.0
	4	5	-1422.7	-1398.1	-12.3	391.8	-391.8	0.0	0.0
	5	6	-1907.4	-2098.8	95.7	556.4	-556.4	0.0	0.0
7F	1	2	-2248.7	-2082.5	-83.1	601.6	-601.6	0.0	0.0
	2	3	-1435.2	-1439.6	2.2	399.3	-399.3	0.0	0.0
	3	4	-1410.5	-1409.8	-0.3	391.7	-391.7	0.0	0.0
	4	5	-1450.0	-1446.1	-2.0	402.2	-402.2	0.0	0.0
	5	6	-2074.4	-2241.8	83.7	599.5	-599.5	0.0	0.0
6F	1	2	-2431.5	-2243.9	-93.8	649.4	-649.4	0.0	0.0
	2	3	-1474.3	-1491.3	8.5	411.9	-411.9	0.0	0.0
	3	4	-1466.8	-1466.1	-0.3	407.3	-407.3	0.0	0.0
	4	5	-1500.3	-1483.8	-8.3	414.5	-414.5	0.0	0.0
	5	6	-2236.8	-2425.6	94.4	647.5	-647.5	0.0	0.0
5F	1	2	-2623.9	-2475.1	-74.4	708.2	-708.2	0.0	0.0
	2	3	-1553.5	-1571.4	8.9	434.0	-434.0	0.0	0.0
	3	4	-1544.3	-1543.8	-0.2	428.9	-428.9	0.0	0.0
	4	5	-1579.2	-1561.7	-8.8	436.2	-436.2	0.0	0.0
	5	6	-2469.0	-2618.6	74.8	706.6	-706.6	0.0	0.0
4F	1	2	-2750.4	-2632.2	-59.1	747.6	-747.6	0.0	0.0
	2	3	-1573.0	-1592.7	9.9	439.7	-439.7	0.0	0.0
	3	4	-1569.9	-1569.6	-0.1	436.0	-436.0	0.0	0.0
	4	5	-1599.1	-1579.6	-9.8	441.5	-441.5	0.0	0.0
	5	6	-2627.3	-2745.9	59.3	746.3	-746.3	0.0	0.0
3F	1	2	-2823.5	-2697.8	-62.8	766.8	-766.8	0.0	0.0
	2	3	-1515.1	-1540.2	12.6	424.3	-424.3	0.0	0.0
	3	4	-1529.7	-1529.5	-0.1	424.9	-424.9	0.0	0.0
	4	5	-1544.7	-1519.7	-12.5	425.6	-425.6	0.0	0.0
	5	6	-2694.2	-2820.3	63.0	765.9	-765.9	0.0	0.0
2F	1	2	-2427.4	-2333.9	-46.8	661.3	-661.3	0.0	0.0
	2	3	-1250.1	-1283.6	16.7	351.9	-351.9	0.0	0.0
	3	4	-1294.0	-1293.9	-0.1	359.4	-359.4	0.0	0.0
	4	5	-1286.1	-1252.7	-16.7	352.6	-352.6	0.0	0.0
	5	6	-2332.0	-2425.7	46.9	660.8	-660.8	0.0	0.0
1F	1	2	-2755.2	-1948.6	-403.3	653.3	-653.3	0.0	0.0
	2	3	-1441.4	-1495.2	26.9	407.9	-407.9	0.0	0.0
	3	4	-1531.6	-1531.8	0.1	425.5	-425.5	0.0	0.0
	4	5	-1495.5	-1441.6	-27.0	407.9	-407.9	0.0	0.0
	5	6	-1948.5	-2754.8	403.2	653.2	-653.2	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	175.2	131.5	-21.9	-76.7	76.7	-542.1	542.1
		2	105.0	90.4	-7.3	-48.8	48.8	-831.8	831.8
		3	7.5	7.0	-0.2	-3.6	3.6	-845.1	845.1
		4	-34.7	-30.0	2.4	16.2	-16.2	-848.7	848.7
		5	-98.9	-85.6	6.6	46.1	-46.1	-830.5	830.5

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	6	-163.9	-122.8	20.5	71.7	-71.7	-538.8	538.8
12F	13F	1	94.4	98.9	2.3	-48.3	48.3	-1066.4	1066.4
		2	78.1	76.0	-1.0	-38.5	38.5	-1440.2	1440.2
		3	7.3	7.1	-0.1	-3.6	3.6	-1494.2	1494.2
		4	-25.8	-25.7	0.1	12.9	-12.9	-1483.7	1483.7
		5	-73.3	-71.3	1.0	36.1	-36.1	-1420.6	1420.6
		6	-86.8	-91.3	-2.2	44.5	-44.5	-1058.6	1058.6
11F	12F	1	104.6	98.4	-3.1	-50.4	50.4	-1597.3	1597.3
		2	75.1	71.7	-1.7	-36.5	36.5	-2071.8	2071.8
		3	6.9	6.6	-0.1	-3.4	3.4	-2162.5	2162.5
		4	-26.5	-25.5	0.5	12.9	-12.9	-2137.7	2137.7
		5	-70.5	-67.4	1.6	34.3	-34.3	-2033.7	2033.7
		6	-96.9	-91.1	2.9	46.7	-46.7	-1585.2	1585.2
10F	11F	1	101.3	98.7	-1.3	-50.0	50.0	-2128.9	2128.9
		2	74.8	72.4	-1.2	-36.8	36.8	-2697.8	2697.8
		3	7.1	6.9	-0.1	-3.5	3.5	-2823.6	2823.6
		4	-26.9	-26.2	0.3	13.3	-13.3	-2782.5	2782.5
		5	-70.1	-67.8	1.1	34.5	-34.5	-2638.7	2638.7
		6	-93.5	-91.2	1.1	46.2	-46.2	-2112.5	2112.5
9F	10F	1	92.9	90.5	-1.2	-45.9	45.9	-2659.4	2659.4
		2	66.6	64.0	-1.3	-32.6	32.6	-3326.1	3326.1
		3	6.9	7.1	0.1	-3.5	3.5	-3484.6	3484.6
		4	-25.1	-24.9	0.1	12.5	-12.5	-3427.4	3427.4
		5	-62.2	-59.6	1.3	30.5	-30.5	-3246.4	3246.4
		6	-85.8	-83.5	1.1	42.3	-42.3	-2638.9	2638.9
8F	9F	1	90.5	95.1	2.3	-45.8	45.8	-3192.2	3192.2
		2	64.5	69.4	2.4	-33.1	33.1	-3964.5	3964.5
		3	5.3	4.5	-0.4	-2.4	2.4	-4154.0	4154.0
		4	-23.1	-21.1	1.0	10.9	-10.9	-4080.5	4080.5
		5	-60.8	-64.2	-1.7	30.9	-30.9	-3864.2	3864.2
		6	-84.1	-87.2	-1.6	42.3	-42.3	-3167.9	3167.9
7F	8F	1	161.1	135.7	-12.7	-74.2	74.2	-3746.3	3746.3
		2	120.7	102.2	-9.3	-55.7	55.7	-4567.2	4567.2
		3	3.9	4.4	0.2	-2.1	2.1	-4806.7	4806.7
		4	-26.9	-26.3	0.3	13.3	-13.3	-4712.0	4712.0
		5	-113.2	-96.1	8.6	52.3	-52.3	-4444.0	4444.0
		6	-149.1	-125.9	11.6	68.8	-68.8	-3716.4	3716.4
6F	7F	1	121.5	114.1	-3.7	-58.9	58.9	-4301.1	4301.1
		2	89.1	81.1	-4.0	-42.6	42.6	-5167.2	5167.2
		3	4.3	3.9	-0.2	-2.1	2.1	-5455.2	5455.2
		4	-21.8	-22.4	-0.3	11.0	-11.0	-5339.3	5339.3
		5	-83.4	-76.4	3.5	39.9	-39.9	-5021.4	5021.4
		6	-112.4	-106.3	3.1	54.7	-54.7	-4265.9	4265.9
5F	6F	1	106.8	89.8	-8.5	-49.2	49.2	-4854.5	4854.5
		2	72.7	60.6	-6.1	-33.3	33.3	-5796.5	5796.5
		3	3.3	2.8	-0.3	-1.5	1.5	-6126.2	6126.2
		4	-17.8	-16.8	0.5	8.6	-8.6	-5989.8	5989.8
		5	-67.7	-57.1	5.3	31.2	-31.2	-5628.7	5628.7
		6	-99.0	-84.0	7.5	45.8	-45.8	-4814.9	4814.9
4F	5F	1	118.6	99.3	-9.7	-54.5	54.5	-5408.9	5408.9
		2	78.3	64.1	-7.1	-35.6	35.6	-6431.2	6431.2
		3	4.0	3.1	-0.5	-1.8	1.8	-6799.6	6799.6
		4	-19.3	-17.8	0.7	9.3	-9.3	-6643.4	6643.4
		5	-72.7	-60.6	6.1	33.3	-33.3	-6242.6	6242.6
		6	-110.3	-93.5	8.4	50.9	-50.9	-5365.5	5365.5
3F	4F	1	89.4	81.7	-3.9	-42.8	42.8	-5964.9	5964.9
		2	52.1	43.1	-4.5	-23.8	23.8	-7079.3	7079.3
		3	2.9	2.2	-0.3	-1.3	1.3	-7482.4	7482.4
		4	-12.7	-12.8	-0.1	6.4	-6.4	-7307.0	7307.0
		5	-48.0	-40.9	3.6	22.2	-22.2	-6870.8	6870.8
		6	-83.5	-77.9	2.8	40.3	-40.3	-5918.3	5918.3
2F	3F	1	72.0	55.4	-8.3	-31.9	31.9	-6519.1	6519.1
		2	35.9	29.1	-3.4	-16.3	16.3	-7753.7	7753.7
		3	1.9	0.4	-0.7	-0.6	0.6	-8185.6	8185.6
		4	-8.5	-7.5	0.5	4.0	-4.0	-7991.6	7991.6

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	5	-32.6	-27.8	2.4	15.1	-15.1	-7526.1	7526.1
		6	-67.4	-53.2	7.1	30.1	-30.1	-6470.2	6470.2
1F	2F	1	68.1	94.6	13.2	-35.4	35.4	-7088.6	7088.6
		2	10.7	-2.7	-6.7	-1.7	1.7	-8444.4	8444.4
		3	1.8	2.7	0.4	-1.0	1.0	-8899.7	8899.7
		4	-4.1	-5.5	-0.7	2.1	-2.1	-8687.7	8687.7
		5	-8.7	2.7	5.7	1.3	-1.3	-8198.5	8198.5
		6	-65.6	-94.2	-14.3	34.7	-34.7	-7038.4	7038.4

* B フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	-201.6	-76.5	62.6	69.5	-69.5	26.9	-26.9
		2	-564.2	-417.9	73.1	245.5	-245.5	78.0	-78.0
		3	-773.4	-593.0	90.2	341.6	-341.6	-14.4	14.4
		4	-780.4	-598.7	90.8	344.8	-344.8	13.0	-13.0
		5	-568.6	-421.6	73.5	247.5	-247.5	-77.8	77.8
		6	-198.4	-74.1	62.2	68.1	-68.1	-25.7	25.7
12F	13F	1	-432.9	-289.5	71.7	180.6	-180.6	139.4	-139.4
		2	-820.3	-710.2	55.1	382.6	-382.6	173.2	-173.2
		3	-964.0	-850.9	56.6	453.7	-453.7	-18.9	18.9
		4	-968.7	-855.7	56.5	456.1	-456.1	15.4	-15.4
		5	-823.4	-713.3	55.0	384.2	-384.2	-172.1	172.1
		6	-431.2	-287.7	71.8	179.7	-179.7	-137.1	137.1
11F	12F	1	-515.5	-436.8	39.4	236.6	-236.6	330.8	-330.8
		2	-1014.1	-937.5	38.3	484.9	-484.9	256.2	-256.2
		3	-1156.2	-1074.9	40.7	554.3	-554.3	-25.3	25.3
		4	-1161.2	-1079.7	40.8	556.7	-556.7	19.7	-19.7
		5	-1017.3	-940.6	38.3	486.4	-486.4	-253.9	253.9
		6	-513.5	-434.8	39.3	235.6	-235.6	-327.3	327.3
10F	11F	1	-543.1	-475.8	33.6	254.7	-254.7	563.7	-563.7
		2	-1123.4	-1059.3	32.0	545.7	-545.7	341.3	-341.3
		3	-1269.0	-1200.6	34.2	617.4	-617.4	-33.2	33.2
		4	-1274.1	-1205.6	34.3	619.9	-619.9	23.5	-23.5
		5	-1126.6	-1062.5	32.1	547.3	-547.3	-335.8	335.8
		6	-541.0	-473.8	33.6	253.7	-253.7	-559.1	559.1
9F	10F	1	-649.6	-550.8	49.4	300.1	-300.1	835.3	-835.3
		2	-1292.0	-1240.1	25.9	633.0	-633.0	428.7	-428.7
		3	-1437.6	-1393.9	21.9	707.9	-707.9	-42.8	42.8
		4	-1442.4	-1398.7	21.9	710.3	-710.3	28.6	-28.6
		5	-1295.1	-1243.3	25.9	634.6	-634.6	-419.7	419.7
		6	-647.7	-548.9	49.4	299.1	-299.1	-829.6	829.6
8F	9F	1	-761.7	-996.9	-117.6	434.2	-434.2	1154.8	-1154.8
		2	-1377.7	-1513.3	-67.8	713.8	-713.8	502.9	-502.9
		3	-1444.3	-1499.0	-27.4	726.8	-726.8	-58.0	58.0
		4	-1448.8	-1503.4	-27.3	729.0	-729.0	39.5	-39.5
		5	-1380.1	-1515.0	-67.4	714.8	-714.8	-490.4	490.4
		6	-759.6	-994.5	-117.5	433.1	-433.1	-1148.0	1148.0
7F	8F	1	-1108.6	-1024.6	42.0	533.3	-533.3	1687.8	-1687.8
		2	-1789.0	-1643.5	72.7	858.1	-858.1	363.0	-363.0
		3	-1324.9	-1393.2	-34.1	679.5	-679.5	-50.5	50.5
		4	-1330.6	-1398.5	-34.0	682.3	-682.3	22.4	-22.4
		5	-1790.5	-1644.9	72.8	858.9	-858.9	-342.2	342.2
		6	-1104.3	-1021.0	41.7	531.3	-531.3	-1679.2	1679.2
6F	7F	1	-1224.1	-1117.2	53.4	585.3	-585.3	2264.4	-2264.4
		2	-1874.2	-1754.0	60.1	907.0	-907.0	198.7	-198.7
		3	-1456.9	-1485.1	-14.1	735.5	-735.5	-53.2	53.2
		4	-1461.3	-1489.7	-14.2	737.7	-737.7	14.4	-14.4
		5	-1875.5	-1755.3	60.1	907.7	-907.7	-168.4	168.4
		6	-1220.8	-1114.1	53.4	583.7	-583.7	-2253.9	2253.9
5F	6F	1	-1314.3	-1271.0	21.6	646.3	-646.3	2891.8	-2891.8
		2	-1964.2	-1843.1	60.6	951.8	-951.8	0.4	-0.4
		3	-1473.0	-1533.3	-30.2	751.6	-751.6	-52.5	52.5
		4	-1476.7	-1536.8	-30.0	753.4	-753.4	4.7	-4.7
		5	-1965.3	-1844.0	60.7	952.3	-952.3	38.0	-38.0
		6	-1311.5	-1268.6	21.4	645.0	-645.0	-2879.6	2879.6

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	1	-1352.9	-1306.1	23.4	664.8	-664.8	3580.6	-3580.6
		2	-2185.6	-2037.0	74.3	1055.6	-1055.6	-229.9	229.9
		3	-1582.3	-1626.8	-22.2	802.3	-802.3	-51.2	51.2
		4	-1586.3	-1630.3	-22.0	804.2	-804.2	-5.1	5.1
		5	-2186.7	-2037.9	74.4	1056.2	-1056.2	276.4	-276.4
		6	-1349.9	-1303.7	23.1	663.4	-663.4	-3567.0	3567.0
3F	4F	1	-1444.3	-1430.2	7.0	718.6	-718.6	4312.5	-4312.5
		2	-2168.3	-2128.6	19.8	1074.2	-1074.2	-492.9	492.9
		3	-1535.8	-1670.0	-67.1	801.5	-801.5	-47.7	47.7
		4	-1538.4	-1672.5	-67.0	802.7	-802.7	-16.1	16.1
		5	-2169.0	-2129.2	19.9	1074.5	-1074.5	546.8	-546.8
		6	-1442.3	-1428.4	6.9	717.7	-717.7	-4297.8	4297.8
2F	3F	1	-1393.3	-1744.5	-175.6	784.4	-784.4	5068.7	-5068.7
		2	-2084.2	-2338.7	-127.2	1105.7	-1105.7	-795.0	795.0
		3	-1399.9	-1800.9	-200.5	800.2	-800.2	-39.8	39.8
		4	-1401.7	-1802.5	-200.4	801.1	-801.1	-29.5	29.5
		5	-2084.7	-2339.1	-127.2	1106.0	-1106.0	854.7	-854.7
		6	-1391.8	-1743.4	-175.8	783.8	-783.8	-5053.1	5053.1
1F	2F	1	-682.9	-2755.2	-1036.1	747.4	-747.4	5725.0	-5725.0
		2	-1245.4	-3389.9	-1072.3	1007.7	-1007.7	-1076.6	1076.6
		3	-776.8	-3026.8	-1125.0	826.9	-826.9	-26.5	26.5
		4	-777.5	-3027.3	-1124.9	827.1	-827.1	-45.8	45.8
		5	-1245.6	-3390.1	-1072.2	1007.7	-1007.7	1139.7	-1139.7
		6	-682.3	-2754.8	-1036.3	747.2	-747.2	-5709.0	5709.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	201.6	76.5	-62.6	-69.5	69.5	-26.9	26.9
		2	564.2	417.9	-73.1	-245.5	245.5	-78.0	78.0
		3	773.4	593.0	-90.2	-341.6	341.6	14.4	-14.4
		4	780.4	598.7	-90.8	-344.8	344.8	-13.0	13.0
		5	568.6	421.6	-73.5	-247.5	247.5	77.8	-77.8
		6	198.4	74.1	-62.2	-68.1	68.1	25.7	-25.7
12F	13F	1	432.9	289.5	-71.7	-180.6	180.6	-139.4	139.4
		2	820.3	710.2	-55.1	-382.6	382.6	-173.2	173.2
		3	964.0	850.9	-56.6	-453.7	453.7	18.9	-18.9
		4	968.7	855.7	-56.5	-456.1	456.1	-15.4	15.4
		5	823.4	713.3	-55.0	-384.2	384.2	172.1	-172.1
		6	431.2	287.7	-71.8	-179.7	179.7	137.1	-137.1
11F	12F	1	515.5	436.8	-39.4	-236.6	236.6	-330.8	330.8
		2	1014.1	937.5	-38.3	-484.9	484.9	-256.2	256.2
		3	1156.2	1074.9	-40.7	-554.3	554.3	25.3	-25.3
		4	1161.2	1079.7	-40.8	-556.7	556.7	-19.7	19.7
		5	1017.3	940.6	-38.3	-486.4	486.4	253.9	-253.9
		6	513.5	434.8	-39.3	-235.6	235.6	327.3	-327.3
10F	11F	1	543.1	475.8	-33.6	-254.7	254.7	-563.7	563.7
		2	1123.4	1059.3	-32.0	-545.7	545.7	-341.3	341.3
		3	1269.0	1200.6	-34.2	-617.4	617.4	33.2	-33.2
		4	1274.1	1205.6	-34.3	-619.9	619.9	-23.5	23.5
		5	1126.6	1062.5	-32.1	-547.3	547.3	335.8	-335.8
		6	541.0	473.8	-33.6	-253.7	253.7	559.1	-559.1
9F	10F	1	649.6	550.8	-49.4	-300.1	300.1	-835.3	835.3
		2	1292.0	1240.1	-25.9	-633.0	633.0	-428.7	428.7
		3	1437.6	1393.9	-21.9	-707.9	707.9	42.8	-42.8
		4	1442.4	1398.7	-21.9	-710.3	710.3	-28.6	28.6
		5	1295.1	1243.3	-25.9	-634.6	634.6	419.7	-419.7
		6	647.7	548.9	-49.4	-299.1	299.1	829.6	-829.6
8F	9F	1	761.7	996.9	117.6	-434.2	434.2	-1154.8	1154.8
		2	1377.7	1513.3	67.8	-713.8	713.8	-502.9	502.9
		3	1444.3	1499.0	27.4	-726.8	726.8	58.0	-58.0
		4	1448.8	1503.4	27.3	-729.0	729.0	-39.5	39.5
		5	1380.1	1515.0	67.4	-714.8	714.8	490.4	-490.4
		6	759.6	994.5	117.5	-433.1	433.1	1148.0	-1148.0
7F	8F	1	1108.6	1024.6	-42.0	-533.3	533.3	-1687.8	1687.8
		2	1789.0	1643.5	-72.7	-858.1	858.1	-363.0	363.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	1324.9	1393.2	34.1	-679.5	679.5	50.5	-50.5
		4	1330.6	1398.5	34.0	-682.3	682.3	-22.4	22.4
		5	1790.5	1644.9	-72.8	-858.9	858.9	342.2	-342.2
		6	1104.3	1021.0	-41.7	-531.3	531.3	1679.2	-1679.2
6F	7F	1	1224.1	1117.2	-53.4	-585.3	585.3	-2264.4	2264.4
		2	1874.2	1754.0	-60.1	-907.0	907.0	-198.7	198.7
		3	1456.9	1485.1	14.1	-735.5	735.5	53.2	-53.2
		4	1461.3	1489.7	14.2	-737.7	737.7	-14.4	14.4
		5	1875.5	1755.3	-60.1	-907.7	907.7	168.4	-168.4
		6	1220.8	1114.1	-53.4	-583.7	583.7	2253.9	-2253.9
5F	6F	1	1314.3	1271.0	-21.6	-646.3	646.3	-2891.8	2891.8
		2	1964.2	1843.1	-60.6	-951.8	951.8	-0.4	0.4
		3	1473.0	1533.3	30.2	-751.6	751.6	52.5	-52.5
		4	1476.7	1536.8	30.0	-753.4	753.4	-4.7	4.7
		5	1965.3	1844.0	-60.7	-952.3	952.3	-38.0	38.0
		6	1311.5	1268.6	-21.4	-645.0	645.0	2879.6	-2879.6
4F	5F	1	1352.9	1306.1	-23.4	-664.8	664.8	-3580.6	3580.6
		2	2185.6	2037.0	-74.3	-1055.6	1055.6	229.9	-229.9
		3	1582.3	1626.8	22.2	-802.3	802.3	51.2	-51.2
		4	1586.3	1630.3	22.0	-804.2	804.2	5.1	-5.1
		5	2186.7	2037.9	-74.4	-1056.2	1056.2	-276.4	276.4
		6	1349.9	1303.7	-23.1	-663.4	663.4	3567.0	-3567.0
3F	4F	1	1444.3	1430.2	-7.0	-718.6	718.6	-4312.5	4312.5
		2	2168.3	2128.6	-19.8	-1074.2	1074.2	492.9	-492.9
		3	1535.8	1670.0	67.1	-801.5	801.5	47.7	-47.7
		4	1538.4	1672.5	67.0	-802.7	802.7	16.1	-16.1
		5	2169.0	2129.2	-19.9	-1074.5	1074.5	-546.8	546.8
		6	1442.3	1428.4	-6.9	-717.7	717.7	4297.8	-4297.8
2F	3F	1	1393.3	1744.5	175.6	-784.4	784.4	-5068.7	5068.7
		2	2084.2	2338.7	127.2	-1105.7	1105.7	795.0	-795.0
		3	1399.9	1800.9	200.5	-800.2	800.2	39.8	-39.8
		4	1401.7	1802.5	200.4	-801.1	801.1	29.5	-29.5
		5	2084.7	2339.1	127.2	-1106.0	1106.0	-854.7	854.7
		6	1391.8	1743.4	175.8	-783.8	783.8	5053.1	-5053.1
1F	2F	1	682.9	2755.2	1036.1	-747.4	747.4	-5725.0	5725.0
		2	1245.4	3389.9	1072.3	-1007.7	1007.7	1076.6	-1076.6
		3	776.8	3026.8	1125.0	-826.9	826.9	26.5	-26.5
		4	777.5	3027.3	1124.9	-827.1	827.1	45.8	-45.8
		5	1245.6	3390.1	1072.2	-1007.7	1007.7	-1139.7	1139.7
		6	682.3	2754.8	1036.3	-747.2	747.2	5709.0	-5709.0

=====

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-83.8	45.5	51.5	69.2	58.6	0.0	0.0
	2	3	-82.8	58.6	45.5	67.3	60.5	0.0	0.0
	3	4	-54.7	92.7	42.5	58.6	69.2	0.0	0.0
	4	5	-65.2	88.4	39.4	60.7	67.1	0.0	0.0
	5	6	-64.5	69.1	49.4	63.3	64.5	0.0	0.0
13F	1	2	-105.2	24.0	31.0	64.4	41.8	0.0	0.0
	2	3	-105.7	87.7	59.4	88.6	83.6	0.0	0.0
	3	4	-81.4	117.1	56.9	81.1	91.0	0.0	0.0
	4	5	-55.7	74.3	30.5	50.5	55.7	0.0	0.0
	5	6	-35.4	89.0	33.4	45.7	60.5	0.0	0.0
12F	1	2	-95.8	28.6	33.4	62.4	43.8	0.0	0.0
	2	3	-107.5	87.3	58.8	88.9	83.3	0.0	0.0
	3	4	-81.7	117.0	56.8	81.2	91.0	0.0	0.0
	4	5	-55.7	74.5	30.5	50.5	55.7	0.0	0.0
	5	6	-40.1	80.9	35.1	47.4	58.8	0.0	0.0
11F	1	2	-112.3	15.0	34.0	67.7	40.7	0.0	0.0
	2	3	-108.1	81.8	63.3	90.9	83.6	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	3	4	-74.0	123.9	59.2	80.3	94.1	0.0	0.0
	4	5	-54.2	78.8	31.1	50.8	57.7	0.0	0.0
	5	6	-32.6	91.0	35.8	46.1	62.3	0.0	0.0
10F	1	2	-115.0	13.3	33.5	68.4	40.1	0.0	0.0
	2	3	-111.2	82.0	61.6	91.3	83.1	0.0	0.0
	3	4	-74.0	125.6	58.3	80.0	94.4	0.0	0.0
	4	5	-52.3	80.4	31.3	50.3	58.1	0.0	0.0
	5	6	-31.6	93.2	35.2	45.7	62.8	0.0	0.0
9F	1	2	-106.3	21.0	33.9	66.1	42.4	0.0	0.0
	2	3	-109.0	84.8	61.3	90.6	83.8	0.0	0.0
	3	4	-77.5	122.2	58.3	81.0	93.4	0.0	0.0
	4	5	-54.6	78.5	31.0	50.9	57.5	0.0	0.0
	5	6	-36.0	87.6	35.8	47.1	61.4	0.0	0.0
8F	1	2	-111.5	17.3	33.2	67.3	41.2	0.0	0.0
	2	3	-113.3	85.2	58.9	91.1	83.3	0.0	0.0
	3	4	-76.6	126.2	56.8	80.3	94.1	0.0	0.0
	4	5	-51.3	80.9	31.5	50.1	58.3	0.0	0.0
	5	6	-33.1	93.2	34.5	45.9	62.6	0.0	0.0
7F	1	2	-112.5	17.0	32.8	67.5	41.0	0.0	0.0
	2	3	-116.1	86.1	57.1	91.4	83.0	0.0	0.0
	3	4	-77.3	127.8	55.6	80.2	94.2	0.0	0.0
	4	5	-49.6	81.9	31.9	49.7	58.7	0.0	0.0
	5	6	-32.7	95.0	33.8	45.6	62.9	0.0	0.0
6F	1	2	-102.1	26.9	33.1	64.7	43.8	0.0	0.0
	2	3	-112.8	89.6	57.0	90.4	84.0	0.0	0.0
	3	4	-82.2	122.7	55.7	81.6	92.8	0.0	0.0
	4	5	-53.3	78.6	31.7	50.7	57.7	0.0	0.0
	5	6	-39.1	87.8	34.2	47.5	61.0	0.0	0.0
5F	1	2	-97.0	32.3	33.0	63.2	45.2	0.0	0.0
	2	3	-112.5	92.1	55.9	90.0	84.4	0.0	0.0
	3	4	-85.7	120.7	55.0	82.3	92.1	0.0	0.0
	4	5	-54.6	76.9	31.9	51.1	57.3	0.0	0.0
	5	6	-42.8	84.8	33.8	48.4	60.1	0.0	0.0
4F	1	2	-91.4	38.1	32.9	61.6	46.8	0.0	0.0
	2	3	-111.7	94.5	55.1	89.6	84.8	0.0	0.0
	3	4	-89.1	118.2	54.5	83.2	91.2	0.0	0.0
	4	5	-56.2	75.0	32.0	51.6	56.8	0.0	0.0
	5	6	-46.8	81.3	33.6	49.4	59.0	0.0	0.0
3F	1	2	-81.8	47.4	33.0	59.0	49.5	0.0	0.0
	2	3	-108.9	97.9	54.8	88.7	85.7	0.0	0.0
	3	4	-94.1	113.4	54.4	84.5	89.9	0.0	0.0
	4	5	-59.6	71.8	31.9	52.5	55.9	0.0	0.0
	5	6	-52.9	74.9	33.7	51.2	57.3	0.0	0.0
2F	1	2	-77.3	64.8	35.9	61.1	57.7	0.0	0.0
	2	3	-110.8	108.5	57.9	92.7	92.1	0.0	0.0
	3	4	-106.4	113.6	57.5	91.4	93.4	0.0	0.0
	4	5	-69.9	74.1	35.0	58.8	60.0	0.0	0.0
	5	6	-66.0	74.2	36.8	58.3	60.6	0.0	0.0
1F	1	2	-51.0	334.0	244.2	187.4	266.0	0.0	0.0
	2	3	-340.1	275.3	129.1	235.7	217.7	0.0	0.0
	3	4	-275.9	285.1	156.3	225.4	227.9	0.0	0.0
	4	5	-271.5	336.0	133.0	217.7	235.6	0.0	0.0
	5	6	-339.7	50.8	241.5	266.8	186.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	1	2	106.5	74.6	15.9	-25.1	25.1	0.0	0.0
	2	3	137.1	128.2	4.4	-36.8	36.8	0.0	0.0
	3	4	115.2	106.4	4.4	-30.8	30.8	0.0	0.0
	4	5	143.8	156.5	-6.4	-41.7	41.7	0.0	0.0
	5	6	53.0	95.5	-21.2	-20.6	20.6	0.0	0.0
13F	1	2	205.0	176.9	14.0	-53.0	53.0	0.0	0.0
	2	3	279.1	266.7	6.2	-75.8	75.8	0.0	0.0
	3	4	266.6	275.7	-4.6	-75.3	75.3	0.0	0.0
	4	5	216.7	225.2	-4.2	-61.4	61.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	5	6	178.6	198.6	-10.0	-52.4	52.4	0.0	0.0
12F	1	2	296.9	258.0	19.5	-77.1	77.1	0.0	0.0
	2	3	366.9	353.9	6.5	-100.1	100.1	0.0	0.0
	3	4	353.6	364.4	-5.4	-99.7	99.7	0.0	0.0
	4	5	276.9	285.9	-4.5	-78.2	78.2	0.0	0.0
	5	6	263.1	293.2	-15.1	-77.3	77.3	0.0	0.0
11F	1	2	483.1	409.6	36.7	-124.0	124.0	0.0	0.0
	2	3	544.3	526.3	9.0	-148.7	148.7	0.0	0.0
	3	4	523.1	536.8	-6.8	-147.2	147.2	0.0	0.0
	4	5	435.9	449.7	-6.9	-123.0	123.0	0.0	0.0
	5	6	414.3	476.0	-30.9	-123.6	123.6	0.0	0.0
10F	1	2	583.2	508.9	37.2	-151.7	151.7	0.0	0.0
	2	3	659.0	640.4	9.3	-180.5	180.5	0.0	0.0
	3	4	638.5	655.6	-8.6	-179.7	179.7	0.0	0.0
	4	5	520.8	534.5	-6.8	-146.6	146.6	0.0	0.0
	5	6	517.7	577.5	-29.9	-152.1	152.1	0.0	0.0
9F	1	2	641.3	555.6	42.9	-166.2	166.2	0.0	0.0
	2	3	695.6	678.2	8.7	-190.8	190.8	0.0	0.0
	3	4	677.7	696.8	-9.5	-190.9	190.9	0.0	0.0
	4	5	548.9	561.7	-6.4	-154.3	154.3	0.0	0.0
	5	6	568.0	637.5	-34.8	-167.4	167.4	0.0	0.0
8F	1	2	651.9	590.6	30.6	-172.6	172.6	0.0	0.0
	2	3	758.6	743.6	7.5	-208.6	208.6	0.0	0.0
	3	4	740.8	756.3	-7.8	-207.9	207.9	0.0	0.0
	4	5	587.2	598.1	-5.4	-164.6	164.6	0.0	0.0
	5	6	598.1	646.4	-24.2	-172.8	172.8	0.0	0.0
7F	1	2	668.2	624.6	21.8	-179.6	179.6	0.0	0.0
	2	3	812.9	800.7	6.1	-224.1	224.1	0.0	0.0
	3	4	797.1	809.7	-6.3	-223.2	223.2	0.0	0.0
	4	5	617.8	626.5	-4.4	-172.8	172.8	0.0	0.0
	5	6	628.2	661.5	-16.7	-179.1	179.1	0.0	0.0
6F	1	2	716.7	664.3	26.2	-191.8	191.8	0.0	0.0
	2	3	835.9	824.1	5.9	-230.6	230.6	0.0	0.0
	3	4	822.3	836.9	-7.3	-230.4	230.4	0.0	0.0
	4	5	634.2	642.6	-4.2	-177.3	177.3	0.0	0.0
	5	6	672.6	713.1	-20.2	-192.5	192.5	0.0	0.0
5F	1	2	733.9	692.0	21.0	-198.0	198.0	0.0	0.0
	2	3	866.2	856.4	4.9	-239.3	239.3	0.0	0.0
	3	4	854.6	867.1	-6.3	-239.1	239.1	0.0	0.0
	4	5	649.0	655.8	-3.4	-181.2	181.2	0.0	0.0
	5	6	699.3	731.0	-15.9	-198.6	198.6	0.0	0.0
4F	1	2	736.1	702.8	16.6	-199.8	199.8	0.0	0.0
	2	3	875.9	868.0	4.0	-242.2	242.2	0.0	0.0
	3	4	866.5	877.0	-5.3	-242.2	242.2	0.0	0.0
	4	5	648.4	653.9	-2.7	-180.9	180.9	0.0	0.0
	5	6	709.1	733.8	-12.3	-200.4	200.4	0.0	0.0
3F	1	2	734.9	700.4	17.2	-199.4	199.4	0.0	0.0
	2	3	853.1	846.0	3.6	-236.0	236.0	0.0	0.0
	3	4	846.3	857.1	-5.4	-236.6	236.6	0.0	0.0
	4	5	628.2	633.0	-2.4	-175.2	175.2	0.0	0.0
	5	6	709.8	735.5	-12.9	-200.7	200.7	0.0	0.0
2F	1	2	647.4	615.1	16.2	-175.3	175.3	0.0	0.0
	2	3	730.1	723.1	3.5	-201.8	201.8	0.0	0.0
	3	4	725.2	736.3	-5.6	-203.0	203.0	0.0	0.0
	4	5	536.6	541.2	-2.3	-149.7	149.7	0.0	0.0
	5	6	628.0	651.2	-11.6	-177.7	177.7	0.0	0.0
1F	1	2	1278.3	883.6	197.4	-300.3	300.3	0.0	0.0
	2	3	669.2	757.0	-43.9	-198.1	198.1	0.0	0.0
	3	4	808.1	793.6	7.3	-222.5	222.5	0.0	0.0
	4	5	723.7	638.1	42.8	-189.1	189.1	0.0	0.0
	5	6	866.4	1278.7	-206.1	-297.9	297.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-106.5	-74.6	-15.9	25.1	-25.1	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	2	3	-137.1	-128.2	-4.4	36.8	-36.8	0.0	0.0
	3	4	-115.2	-106.4	-4.4	30.8	-30.8	0.0	0.0
	4	5	-143.8	-156.5	6.4	41.7	-41.7	0.0	0.0
	5	6	-53.0	-95.5	21.2	20.6	-20.6	0.0	0.0
13F	1	2	-205.0	-176.9	-14.0	53.0	-53.0	0.0	0.0
	2	3	-279.1	-266.7	-6.2	75.8	-75.8	0.0	0.0
	3	4	-266.6	-275.7	4.6	75.3	-75.3	0.0	0.0
	4	5	-216.7	-225.2	4.2	61.4	-61.4	0.0	0.0
	5	6	-178.6	-198.6	10.0	52.4	-52.4	0.0	0.0
12F	1	2	-296.9	-258.0	-19.5	77.1	-77.1	0.0	0.0
	2	3	-366.9	-353.9	-6.5	100.1	-100.1	0.0	0.0
	3	4	-353.6	-364.4	5.4	99.7	-99.7	0.0	0.0
	4	5	-276.9	-285.9	4.5	78.2	-78.2	0.0	0.0
	5	6	-263.1	-293.2	15.1	77.3	-77.3	0.0	0.0
11F	1	2	-483.1	-409.6	-36.7	124.0	-124.0	0.0	0.0
	2	3	-544.3	-526.3	-9.0	148.7	-148.7	0.0	0.0
	3	4	-523.1	-536.8	6.8	147.2	-147.2	0.0	0.0
	4	5	-435.9	-449.7	6.9	123.0	-123.0	0.0	0.0
	5	6	-414.3	-476.0	30.9	123.6	-123.6	0.0	0.0
10F	1	2	-583.2	-508.9	-37.2	151.7	-151.7	0.0	0.0
	2	3	-659.0	-640.4	-9.3	180.5	-180.5	0.0	0.0
	3	4	-638.5	-655.6	8.6	179.7	-179.7	0.0	0.0
	4	5	-520.8	-534.5	6.8	146.6	-146.6	0.0	0.0
	5	6	-517.7	-577.5	29.9	152.1	-152.1	0.0	0.0
9F	1	2	-641.3	-555.6	-42.9	166.2	-166.2	0.0	0.0
	2	3	-695.6	-678.2	-8.7	190.8	-190.8	0.0	0.0
	3	4	-677.7	-696.8	9.5	190.9	-190.9	0.0	0.0
	4	5	-548.9	-561.7	6.4	154.3	-154.3	0.0	0.0
	5	6	-568.0	-637.5	34.8	167.4	-167.4	0.0	0.0
8F	1	2	-651.9	-590.6	-30.6	172.6	-172.6	0.0	0.0
	2	3	-758.6	-743.6	-7.5	208.6	-208.6	0.0	0.0
	3	4	-740.8	-756.3	7.8	207.9	-207.9	0.0	0.0
	4	5	-587.2	-598.1	5.4	164.6	-164.6	0.0	0.0
	5	6	-598.1	-646.4	24.2	172.8	-172.8	0.0	0.0
7F	1	2	-668.2	-624.6	-21.8	179.6	-179.6	0.0	0.0
	2	3	-812.9	-800.7	-6.1	224.1	-224.1	0.0	0.0
	3	4	-797.1	-809.7	6.3	223.2	-223.2	0.0	0.0
	4	5	-617.8	-626.5	4.4	172.8	-172.8	0.0	0.0
	5	6	-628.2	-661.5	16.7	179.1	-179.1	0.0	0.0
6F	1	2	-716.7	-664.3	-26.2	191.8	-191.8	0.0	0.0
	2	3	-835.9	-824.1	-5.9	230.6	-230.6	0.0	0.0
	3	4	-822.3	-836.9	7.3	230.4	-230.4	0.0	0.0
	4	5	-634.2	-642.6	4.2	177.3	-177.3	0.0	0.0
	5	6	-672.6	-713.1	20.2	192.5	-192.5	0.0	0.0
5F	1	2	-733.9	-692.0	-21.0	198.0	-198.0	0.0	0.0
	2	3	-866.2	-856.4	-4.9	239.3	-239.3	0.0	0.0
	3	4	-854.6	-867.1	6.3	239.1	-239.1	0.0	0.0
	4	5	-649.0	-655.8	3.4	181.2	-181.2	0.0	0.0
	5	6	-699.3	-731.0	15.9	198.6	-198.6	0.0	0.0
4F	1	2	-736.1	-702.8	-16.6	199.8	-199.8	0.0	0.0
	2	3	-875.9	-868.0	-4.0	242.2	-242.2	0.0	0.0
	3	4	-866.5	-877.0	5.3	242.2	-242.2	0.0	0.0
	4	5	-648.4	-653.9	2.7	180.9	-180.9	0.0	0.0
	5	6	-709.1	-733.8	12.3	200.4	-200.4	0.0	0.0
3F	1	2	-734.9	-700.4	-17.2	199.4	-199.4	0.0	0.0
	2	3	-853.1	-846.0	-3.6	236.0	-236.0	0.0	0.0
	3	4	-846.3	-857.1	5.4	236.6	-236.6	0.0	0.0
	4	5	-628.2	-633.0	2.4	175.2	-175.2	0.0	0.0
	5	6	-709.8	-735.5	12.9	200.7	-200.7	0.0	0.0
2F	1	2	-647.4	-615.1	-16.2	175.3	-175.3	0.0	0.0
	2	3	-730.1	-723.1	-3.5	201.8	-201.8	0.0	0.0
	3	4	-725.2	-736.3	5.6	203.0	-203.0	0.0	0.0
	4	5	-536.6	-541.2	2.3	149.7	-149.7	0.0	0.0
	5	6	-628.0	-651.2	11.6	177.7	-177.7	0.0	0.0
1F	1	2	-1278.3	-883.6	-197.4	300.3	-300.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	2	3	-669.2	-757.0	43.9	198.1	-198.1	0.0	0.0
	3	4	-808.1	-793.6	-7.3	222.5	-222.5	0.0	0.0
	4	5	-723.7	-638.1	-42.8	189.1	-189.1	0.0	0.0
	5	6	-866.4	-1278.7	206.1	297.9	-297.9	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	83.8	65.5	-9.1	-37.3	37.3	-167.4	167.4
		2	37.3	42.2	2.4	-19.9	19.9	-244.3	244.3
		3	-3.9	-3.7	0.1	1.9	-1.9	-236.8	236.8
		4	-27.5	-31.4	-1.9	14.7	-14.7	-252.0	252.0
		5	-23.8	-22.5	0.7	11.6	-11.6	-253.9	253.9
		6	-69.1	-55.0	7.1	31.0	-31.0	-162.3	162.3
12F	13F	1	39.6	47.9	4.1	-21.9	21.9	-383.6	383.6
		2	39.5	41.5	1.0	-20.3	20.3	-544.4	544.4
		3	-2.6	-2.7	-0.1	1.3	-1.3	-574.8	574.8
		4	-30.0	-32.2	-1.1	15.5	-15.5	-545.5	545.5
		5	-16.4	-17.3	-0.5	8.4	-8.4	-503.8	503.8
		6	-34.0	-40.9	-3.4	18.7	-18.7	-374.2	374.2
11F	12F	1	47.9	51.1	1.6	-24.6	24.6	-586.5	586.5
		2	37.3	41.1	1.9	-19.5	19.5	-830.8	830.8
		3	-2.8	-3.3	-0.3	1.5	-1.5	-896.2	896.2
		4	-29.0	-31.3	-1.1	15.0	-15.0	-822.4	822.4
		5	-17.0	-19.8	-1.4	9.2	-9.2	-739.2	739.2
		6	-40.0	-41.8	-0.9	20.3	-20.3	-572.9	572.9
10F	11F	1	61.2	60.9	-0.2	-30.5	30.5	-801.1	801.1
		2	51.9	52.2	0.1	-26.0	26.0	-1131.1	1131.1
		3	-4.4	-4.3	0.0	2.2	-2.2	-1231.7	1231.7
		4	-38.5	-38.8	-0.2	19.3	-19.3	-1119.4	1119.4
		5	-26.4	-26.4	-0.0	13.2	-13.2	-992.5	992.5
		6	-49.2	-49.2	-0.0	24.6	-24.6	-781.5	781.5
9F	10F	1	54.1	57.8	1.9	-28.0	28.0	-1018.6	1018.6
		2	45.8	47.9	1.1	-23.4	23.4	-1434.4	1434.4
		3	-3.6	-3.8	-0.1	1.9	-1.9	-1570.2	1570.2
		4	-34.5	-36.4	-1.0	17.7	-17.7	-1419.5	1419.5
		5	-22.4	-23.0	-0.3	11.4	-11.4	-1248.6	1248.6
		6	-44.0	-47.2	-1.6	22.8	-22.8	-992.8	992.8
8F	9F	1	48.5	46.9	-0.8	-23.6	23.6	-1229.3	1229.3
		2	40.0	39.4	-0.3	-19.6	19.6	-1733.2	1733.2
		3	-3.5	-3.3	0.1	1.7	-1.7	-1904.0	1904.0
		4	-31.2	-30.4	0.4	15.2	-15.2	-1712.5	1712.5
		5	-19.5	-19.1	0.2	9.5	-9.5	-1498.9	1498.9
		6	-40.4	-38.8	0.8	19.5	-19.5	-1198.1	1198.1
7F	8F	1	64.6	63.0	-0.8	-31.9	31.9	-1448.0	1448.0
		2	56.5	55.8	-0.4	-28.1	28.1	-2058.1	2058.1
		3	-5.3	-5.2	0.1	2.6	-2.6	-2263.3	2263.3
		4	-44.5	-44.0	0.2	22.1	-22.1	-2036.4	2036.4
		5	-28.6	-28.3	0.2	14.2	-14.2	-1780.3	1780.3
		6	-54.4	-53.2	0.6	26.9	-26.9	-1411.1	1411.1
6F	7F	1	49.6	55.8	3.1	-26.4	26.4	-1669.8	1669.8
		2	43.3	47.5	2.1	-22.7	22.7	-2390.3	2390.3
		3	-3.6	-4.3	-0.3	2.0	-2.0	-2629.6	2629.6
		4	-34.2	-38.5	-2.1	18.2	-18.2	-2367.3	2367.3
		5	-20.9	-22.6	-0.9	10.9	-10.9	-2068.7	2068.7
		6	-41.8	-48.1	-3.1	22.5	-22.5	-1627.2	1627.2
5F	6F	1	46.2	46.0	-0.1	-23.1	23.1	-1882.9	1882.9
		2	38.3	38.1	-0.1	-19.1	19.1	-2707.7	2707.7
		3	-3.1	-3.4	-0.1	1.6	-1.6	-2981.5	2981.5
		4	-31.0	-31.6	-0.3	15.6	-15.6	-2679.1	2679.1
		5	-16.9	-16.9	-0.0	8.5	-8.5	-2339.2	2339.2
		6	-39.7	-40.4	-0.3	20.0	-20.0	-1835.7	1835.7
4F	5F	1	51.0	50.8	-0.1	-25.4	25.4	-2097.4	2097.4
		2	42.1	41.7	-0.2	-20.9	20.9	-3031.5	3031.5
		3	-3.1	-3.4	-0.2	1.6	-1.6	-3340.4	3340.4
		4	-34.5	-35.1	-0.3	17.4	-17.4	-2995.1	2995.1

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	5	-17.1	-17.0	0.0	8.5	-8.5	-2614.1	2614.1
		6	-44.4	-45.3	-0.5	22.4	-22.4	-2046.3	2046.3
3F	4F	1	40.7	44.0	1.6	-21.2	21.2	-2312.0	2312.0
		2	31.9	33.0	0.5	-16.2	16.2	-3357.2	3357.2
		3	-2.0	-2.5	-0.3	1.1	-1.1	-3701.6	3701.6
		4	-26.8	-29.3	-1.2	14.0	-14.0	-3310.1	3310.1
		5	-11.2	-11.5	-0.1	5.7	-5.7	-2888.7	2888.7
		6	-36.0	-40.3	-2.1	19.1	-19.1	-2257.7	2257.7
2F	3F	1	37.8	39.7	0.9	-19.4	19.4	-2519.1	2519.1
		2	28.5	31.0	1.3	-14.9	14.9	-3670.4	3670.4
		3	-1.4	-2.1	-0.4	0.9	-0.9	-4050.9	4050.9
		4	-24.6	-27.8	-1.6	13.1	-13.1	-3608.4	3608.4
		5	-7.4	-7.7	-0.2	3.8	-3.8	-3147.7	3147.7
		6	-34.6	-38.1	-1.8	18.2	-18.2	-2462.5	2462.5
1F	2F	1	37.6	51.0	6.7	-19.3	19.3	-2730.7	2730.7
		2	15.0	6.1	-4.5	-4.6	4.6	-3990.8	3990.8
		3	0.0	0.6	0.3	-0.1	0.1	-4408.7	4408.7
		4	-16.0	-13.6	1.2	6.4	-6.4	-3909.8	3909.8
		5	-0.4	3.6	2.0	-0.7	0.7	-3410.7	3410.7
		6	-36.1	-50.8	-7.4	18.9	-18.9	-2673.4	2673.4

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	-106.5	-60.6	22.9	41.8	-41.8	35.9	-35.9
		2	-211.7	-179.8	15.9	97.9	-97.9	6.9	-6.9
		3	-243.4	-217.8	12.8	115.3	-115.3	-7.2	7.2
		4	-250.2	-207.3	21.5	114.4	-114.4	16.0	-16.0
		5	-209.5	-162.2	23.7	92.9	-92.9	-20.2	20.2
		6	-95.5	-54.6	20.4	37.5	-37.5	-31.3	31.3
12F	13F	1	-144.4	-112.1	16.1	64.1	-64.1	98.8	-98.8
		2	-276.1	-269.4	3.4	136.4	-136.4	20.2	-20.2
		3	-315.5	-312.7	1.4	157.1	-157.1	-10.2	10.2
		4	-285.1	-278.1	3.5	140.8	-140.8	10.0	-10.0
		5	-241.6	-230.0	5.8	117.9	-117.9	-25.2	25.2
		6	-144.0	-110.9	16.6	63.7	-63.7	-93.6	93.6
11F	12F	1	-184.8	-198.2	-6.7	95.2	-95.2	182.3	-182.3
		2	-355.5	-393.9	-19.2	186.2	-186.2	31.7	-31.7
		3	-394.8	-435.5	-20.4	206.3	-206.3	-13.7	13.7
		4	-363.2	-402.9	-19.9	190.4	-190.4	-3.3	3.3
		5	-319.0	-355.5	-18.3	167.6	-167.6	-20.1	20.1
		6	-182.3	-195.1	-6.4	93.8	-93.8	-177.2	177.2
10F	11F	1	-284.9	-264.7	10.1	137.4	-137.4	318.4	-318.4
		2	-560.0	-556.6	1.7	279.1	-279.1	43.7	-43.7
		3	-613.9	-614.1	-0.1	307.0	-307.0	-18.1	18.1
		4	-569.7	-564.3	2.7	283.5	-283.5	-17.4	17.4
		5	-508.4	-499.6	4.4	252.0	-252.0	-14.1	14.1
		6	-280.9	-261.2	9.9	135.5	-135.5	-312.7	312.7
9F	10F	1	-318.6	-313.6	2.5	158.0	-158.0	485.1	-485.1
		2	-611.2	-635.9	-12.3	311.8	-311.8	60.0	-60.0
		3	-664.8	-691.5	-13.4	339.1	-339.1	-21.1	21.1
		4	-612.1	-634.1	-11.0	311.6	-311.6	-40.8	40.8
		5	-552.6	-572.3	-9.9	281.2	-281.2	-3.7	3.7
		6	-316.4	-311.5	2.4	157.0	-157.0	-479.8	479.8
8F	9F	1	-327.7	-374.8	-23.5	173.5	-173.5	663.5	-663.5
		2	-615.3	-657.4	-21.0	314.2	-314.2	67.9	-67.9
		3	-664.4	-708.3	-21.9	339.0	-339.0	-24.1	24.1
		4	-611.6	-654.5	-21.4	312.6	-312.6	-67.1	67.1
		5	-557.4	-598.5	-20.6	285.4	-285.4	18.5	-18.5
		6	-326.0	-372.9	-23.5	172.6	-172.6	-659.3	659.3
7F	8F	1	-277.1	-318.9	-20.9	149.0	-149.0	849.1	-849.1
		2	-691.8	-734.2	-21.2	356.5	-356.5	67.7	-67.7
		3	-776.0	-821.9	-23.0	399.5	-399.5	-31.0	31.0
		4	-689.1	-731.4	-21.2	355.1	-355.1	-91.6	91.6
		5	-597.7	-636.5	-19.4	308.5	-308.5	49.9	-49.9
		6	-273.5	-315.0	-20.7	147.1	-147.1	-844.9	844.9

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	1	-349.3	-350.8	-0.8	175.0	-175.0	1040.8	-1040.8
		2	-703.3	-767.5	-32.1	367.7	-367.7	67.6	-67.6
		3	-775.8	-847.2	-35.7	405.8	-405.8	-39.3	39.3
		4	-696.1	-754.5	-29.2	362.6	-362.6	-121.2	121.2
		5	-618.3	-669.2	-25.5	321.9	-321.9	86.7	-86.7
		6	-346.6	-348.5	-1.0	173.8	-173.8	-1036.0	1036.0
5F	6F	1	-365.9	-428.3	-31.2	198.6	-198.6	1240.9	-1240.9
		2	-732.8	-808.3	-37.8	385.3	-385.3	59.9	-59.9
		3	-799.2	-877.9	-39.3	419.3	-419.3	-47.2	47.2
		4	-716.6	-790.3	-36.9	376.7	-376.7	-154.9	154.9
		5	-646.0	-716.6	-35.3	340.7	-340.7	136.0	-136.0
		6	-364.6	-427.0	-31.2	197.9	-197.9	-1236.6	1236.6
4F	5F	1	-305.6	-368.8	-31.6	168.6	-168.6	1443.8	-1443.8
		2	-749.9	-826.6	-38.3	394.1	-394.1	49.1	-49.1
		3	-833.1	-912.8	-39.9	436.5	-436.5	-56.6	56.6
		4	-725.8	-800.2	-37.2	381.5	-381.5	-192.9	192.9
		5	-638.5	-709.9	-35.7	337.1	-337.1	193.8	-193.8
		6	-304.0	-367.3	-31.6	167.8	-167.8	-1439.9	1439.9
3F	4F	1	-367.2	-430.9	-31.9	199.5	-199.5	1644.6	-1644.6
		2	-752.2	-864.1	-56.0	404.1	-404.1	37.9	-37.9
		3	-821.6	-938.7	-58.5	440.1	-440.1	-66.9	66.9
		4	-725.3	-830.7	-52.7	389.0	-389.0	-234.6	234.6
		5	-653.1	-753.6	-50.2	351.7	-351.7	256.5	-256.5
		6	-366.5	-430.5	-32.0	199.2	-199.2	-1641.0	1641.0
2F	3F	1	-303.9	-485.3	-90.7	197.3	-197.3	1840.1	-1840.1
		2	-689.5	-905.2	-107.9	398.7	-398.7	25.5	-25.5
		3	-753.7	-976.1	-111.2	432.5	-432.5	-76.7	76.7
		4	-654.6	-864.8	-105.1	379.9	-379.9	-278.9	278.9
		5	-589.2	-793.3	-102.0	345.6	-345.6	323.4	-323.4
		6	-305.0	-487.7	-91.3	198.2	-198.2	-1837.7	1837.7
1F	2F	1	-162.1	-1278.3	-558.1	313.1	-313.1	2009.6	-2009.6
		2	-439.9	-1552.7	-556.4	433.2	-433.2	17.6	-17.6
		3	-472.1	-1565.1	-546.5	442.9	-442.9	-83.5	83.5
		4	-408.2	-1517.3	-554.5	418.6	-418.6	-320.4	320.4
		5	-375.8	-1504.5	-564.3	408.8	-408.8	381.2	-381.2
		6	-163.5	-1278.7	-557.6	313.5	-313.5	-2009.5	2009.5

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	106.5	60.6	-22.9	-41.8	41.8	-35.9	35.9
		2	211.7	179.8	-15.9	-97.9	97.9	-6.9	6.9
		3	243.4	217.8	-12.8	-115.3	115.3	7.2	-7.2
		4	250.2	207.3	-21.5	-114.4	114.4	-16.0	16.0
		5	209.5	162.2	-23.7	-92.9	92.9	20.2	-20.2
		6	95.5	54.6	-20.4	-37.5	37.5	31.3	-31.3
12F	13F	1	144.4	112.1	-16.1	-64.1	64.1	-98.8	98.8
		2	276.1	269.4	-3.4	-136.4	136.4	-20.2	20.2
		3	315.5	312.7	-1.4	-157.1	157.1	10.2	-10.2
		4	285.1	278.1	-3.5	-140.8	140.8	-10.0	10.0
		5	241.6	230.0	-5.8	-117.9	117.9	25.2	-25.2
		6	144.0	110.9	-16.6	-63.7	63.7	93.6	-93.6
11F	12F	1	184.8	198.2	6.7	-95.2	95.2	-182.3	182.3
		2	355.5	393.9	19.2	-186.2	186.2	-31.7	31.7
		3	394.8	435.5	20.4	-206.3	206.3	13.7	-13.7
		4	363.2	402.9	19.9	-190.4	190.4	3.3	-3.3
		5	319.0	355.5	18.3	-167.6	167.6	20.1	-20.1
		6	182.3	195.1	6.4	-93.8	93.8	177.2	-177.2
10F	11F	1	284.9	264.7	-10.1	-137.4	137.4	-318.4	318.4
		2	560.0	556.6	-1.7	-279.1	279.1	-43.7	43.7
		3	613.9	614.1	0.1	-307.0	307.0	18.1	-18.1
		4	569.7	564.3	-2.7	-283.5	283.5	17.4	-17.4
		5	508.4	499.6	-4.4	-252.0	252.0	14.1	-14.1
		6	280.9	261.2	-9.9	-135.5	135.5	312.7	-312.7
9F	10F	1	318.6	313.6	-2.5	-158.0	158.0	-485.1	485.1
		2	611.2	635.9	12.3	-311.8	311.8	-60.0	60.0

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	3	664.8	691.5	13.4	-339.1	339.1	21.1	-21.1
		4	612.1	634.1	11.0	-311.6	311.6	40.8	-40.8
		5	552.6	572.3	9.9	-281.2	281.2	3.7	-3.7
		6	316.4	311.5	-2.4	-157.0	157.0	479.8	-479.8
8F	9F	1	327.7	374.8	23.5	-173.5	173.5	-663.5	663.5
		2	615.3	657.4	21.0	-314.2	314.2	-67.9	67.9
		3	664.4	708.3	21.9	-339.0	339.0	24.1	-24.1
		4	611.6	654.5	21.4	-312.6	312.6	67.1	-67.1
		5	557.4	598.5	20.6	-285.4	285.4	-18.5	18.5
		6	326.0	372.9	23.5	-172.6	172.6	659.3	-659.3
7F	8F	1	277.1	318.9	20.9	-149.0	149.0	-849.1	849.1
		2	691.8	734.2	21.2	-356.5	356.5	-67.7	67.7
		3	776.0	821.9	23.0	-399.5	399.5	31.0	-31.0
		4	689.1	731.4	21.2	-355.1	355.1	91.6	-91.6
		5	597.7	636.5	19.4	-308.5	308.5	-49.9	49.9
		6	273.5	315.0	20.7	-147.1	147.1	844.9	-844.9
6F	7F	1	349.3	350.8	0.8	-175.0	175.0	-1040.8	1040.8
		2	703.3	767.5	32.1	-367.7	367.7	-67.6	67.6
		3	775.8	847.2	35.7	-405.8	405.8	39.3	-39.3
		4	696.1	754.5	29.2	-362.6	362.6	121.2	-121.2
		5	618.3	669.2	25.5	-321.9	321.9	-86.7	86.7
		6	346.6	348.5	1.0	-173.8	173.8	1036.0	-1036.0
5F	6F	1	365.9	428.3	31.2	-198.6	198.6	-1240.9	1240.9
		2	732.8	808.3	37.8	-385.3	385.3	-59.9	59.9
		3	799.2	877.9	39.3	-419.3	419.3	47.2	-47.2
		4	716.6	790.3	36.9	-376.7	376.7	154.9	-154.9
		5	646.0	716.6	35.3	-340.7	340.7	-136.0	136.0
		6	364.6	427.0	31.2	-197.9	197.9	1236.6	-1236.6
4F	5F	1	305.6	368.8	31.6	-168.6	168.6	-1443.8	1443.8
		2	749.9	826.6	38.3	-394.1	394.1	-49.1	49.1
		3	833.1	912.8	39.9	-436.5	436.5	56.6	-56.6
		4	725.8	800.2	37.2	-381.5	381.5	192.9	-192.9
		5	638.5	709.9	35.7	-337.1	337.1	-193.8	193.8
		6	304.0	367.3	31.6	-167.8	167.8	1439.9	-1439.9
3F	4F	1	367.2	430.9	31.9	-199.5	199.5	-1644.6	1644.6
		2	752.2	864.1	56.0	-404.1	404.1	-37.9	37.9
		3	821.6	938.7	58.5	-440.1	440.1	66.9	-66.9
		4	725.3	830.7	52.7	-389.0	389.0	234.6	-234.6
		5	653.1	753.6	50.2	-351.7	351.7	-256.5	256.5
		6	366.5	430.5	32.0	-199.2	199.2	1641.0	-1641.0
2F	3F	1	303.9	485.3	90.7	-197.3	197.3	-1840.1	1840.1
		2	689.5	905.2	107.9	-398.7	398.7	-25.5	25.5
		3	753.7	976.1	111.2	-432.5	432.5	76.7	-76.7
		4	654.6	864.8	105.1	-379.9	379.9	278.9	-278.9
		5	589.2	793.3	102.0	-345.6	345.6	-323.4	323.4
		6	305.0	487.7	91.3	-198.2	198.2	1837.7	-1837.7
1F	2F	1	162.1	1278.3	558.1	-313.1	313.1	-2009.6	2009.6
		2	439.9	1552.7	556.4	-433.2	433.2	-17.6	17.6
		3	472.1	1565.1	546.5	-442.9	442.9	83.5	-83.5
		4	408.2	1517.3	554.5	-418.6	418.6	320.4	-320.4
		5	375.8	1504.5	564.3	-408.8	408.8	-381.2	381.2
		6	163.5	1278.7	557.6	-313.5	313.5	2009.5	-2009.5

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-875.8	942.6	639.3	308.4	315.9	0.0	0.0
	B	C	-213.6	145.4	47.0	111.7	92.7	0.0	0.0
13F	A	B	-1045.1	982.9	566.8	328.9	322.4	0.0	0.0
	B	C	-51.0	231.1	73.5	75.2	140.2	0.0	0.0
12F	A	B	-1018.9	965.6	588.5	328.4	322.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	B	C	-101.3	198.9	64.5	86.6	128.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1045.9	953.6	613.2	337.7	327.9	0.0	0.0
	B	C	-80.4	211.0	68.9	82.0	133.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1055.0	955.6	607.6	338.1	327.5	0.0	0.0
	B	C	-80.1	213.6	67.7	81.6	133.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1042.7	955.9	613.7	337.4	328.2	0.0	0.0
	B	C	-97.8	198.9	66.2	86.1	129.3	0.0	0.0
8F	A	B	-1101.2	936.8	612.0	345.7	327.9	0.0	0.0
	B	C	-80.0	210.5	69.3	82.1	133.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1124.2	946.2	595.8	346.5	327.1	0.0	0.0
	B	C	-80.3	210.3	69.2	82.1	133.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1093.7	961.6	603.4	343.9	329.7	0.0	0.0
	B	C	-102.9	190.8	67.7	88.0	127.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1102.1	987.8	586.0	342.9	330.6	0.0	0.0
	B	C	-101.9	187.5	69.8	88.3	127.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1098.9	1010.6	576.3	341.5	332.1	0.0	0.0
	B	C	-107.4	180.4	70.7	90.0	125.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1070.4	1032.0	579.8	338.7	334.9	0.0	0.0
	B	C	-126.5	164.0	69.3	95.0	120.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1086.9	1107.5	592.5	348.4	351.2	0.0	0.0
	B	C	-141.1	159.1	73.8	102.9	122.9	0.0	0.0
1F	A	B	-852.3	2085.2	1563.1	570.1	707.1	0.0	0.0
	B	C	-1359.1	81.3	-283.5	404.1	49.2	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	373.3	358.9	7.2	-40.7	40.7	0.0	0.0
	B	C	150.6	155.2	-2.3	-42.5	42.5	0.0	0.0
13F	A	B	629.1	610.0	9.6	-68.8	68.8	0.0	0.0
	B	C	366.4	352.9	6.8	-99.9	99.9	0.0	0.0
12F	A	B	819.3	786.5	16.4	-89.2	89.2	0.0	0.0
	B	C	522.2	493.3	14.5	-141.0	141.0	0.0	0.0
11F	A	B	1217.8	1178.5	19.6	-133.1	133.1	0.0	0.0
	B	C	552.9	554.2	-0.7	-153.8	153.8	0.0	0.0
10F	A	B	1336.3	1293.3	21.5	-146.1	146.1	0.0	0.0
	B	C	634.3	632.1	1.1	-175.9	175.9	0.0	0.0
9F	A	B	1455.7	1401.1	27.3	-158.7	158.7	0.0	0.0
	B	C	707.4	699.4	4.0	-195.4	195.4	0.0	0.0
8F	A	B	1727.9	1683.5	22.2	-189.5	189.5	0.0	0.0
	B	C	696.2	709.4	-6.6	-195.2	195.2	0.0	0.0
7F	A	B	1736.3	1700.1	18.1	-190.9	190.9	0.0	0.0
	B	C	723.3	732.9	-4.8	-202.3	202.3	0.0	0.0
6F	A	B	1808.4	1763.2	22.6	-198.4	198.4	0.0	0.0
	B	C	774.2	785.6	-5.7	-216.6	216.6	0.0	0.0
5F	A	B	1817.9	1783.5	17.2	-200.1	200.1	0.0	0.0
	B	C	819.6	817.6	1.0	-227.4	227.4	0.0	0.0
4F	A	B	1797.1	1771.3	12.9	-198.2	198.2	0.0	0.0
	B	C	833.1	825.2	4.0	-230.3	230.3	0.0	0.0
3F	A	B	1750.7	1717.5	16.6	-192.7	192.7	0.0	0.0
	B	C	825.2	817.5	3.8	-228.2	228.2	0.0	0.0
2F	A	B	1448.2	1439.0	4.6	-160.4	160.4	0.0	0.0
	B	C	726.6	727.0	-0.2	-201.9	201.9	0.0	0.0
1F	A	B	2279.3	1570.3	354.5	-213.9	213.9	0.0	0.0
	B	C	1539.0	1390.4	74.3	-406.9	406.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-373.3	-358.9	-7.2	40.7	-40.7	0.0	0.0
	B	C	-150.6	-155.2	2.3	42.5	-42.5	0.0	0.0
13F	A	B	-629.1	-610.0	-9.6	68.8	-68.8	0.0	0.0
	B	C	-366.4	-352.9	-6.8	99.9	-99.9	0.0	0.0
12F	A	B	-819.3	-786.5	-16.4	89.2	-89.2	0.0	0.0
	B	C	-522.2	-493.3	-14.5	141.0	-141.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1217.8	-1178.5	-19.6	133.1	-133.1	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	B	C	-552.9	-554.2	0.7	153.8	-153.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1336.3	-1293.3	-21.5	146.1	-146.1	0.0	0.0
	B	C	-634.3	-632.1	-1.1	175.9	-175.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1455.7	-1401.1	-27.3	158.7	-158.7	0.0	0.0
	B	C	-707.4	-699.4	-4.0	195.4	-195.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1727.9	-1683.5	-22.2	189.5	-189.5	0.0	0.0
	B	C	-696.2	-709.4	6.6	195.2	-195.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1736.3	-1700.1	-18.1	190.9	-190.9	0.0	0.0
	B	C	-723.3	-732.9	4.8	202.3	-202.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1808.4	-1763.2	-22.6	198.4	-198.4	0.0	0.0
	B	C	-774.2	-785.6	5.7	216.6	-216.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1817.9	-1783.5	-17.2	200.1	-200.1	0.0	0.0
	B	C	-819.6	-817.6	-1.0	227.4	-227.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1797.1	-1771.3	-12.9	198.2	-198.2	0.0	0.0
	B	C	-833.1	-825.2	-4.0	230.3	-230.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1750.7	-1717.5	-16.6	192.7	-192.7	0.0	0.0
	B	C	-825.2	-817.5	-3.8	228.2	-228.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1448.2	-1439.0	-4.6	160.4	-160.4	0.0	0.0
	B	C	-726.6	-727.0	0.2	201.9	-201.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2279.3	-1570.3	-354.5	213.9	-213.9	0.0	0.0
	B	C	-1539.0	-1390.4	-74.3	406.9	-406.9	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	875.8	600.4	-137.7	-369.0	369.0	-398.9	398.9
		B	-729.0	-561.9	83.5	322.7	-322.7	-542.1	542.1
		C	-145.4	-136.6	4.4	70.5	-70.5	-167.4	167.4
12F	13F	A	444.7	488.9	22.1	-233.4	233.4	-845.5	845.5
		B	-369.9	-410.9	-20.5	195.2	-195.2	-1066.4	1066.4
		C	-94.5	-100.4	-2.9	48.7	-48.7	-383.6	383.6
11F	12F	A	530.1	488.2	-20.9	-253.0	253.0	-1288.0	1288.0
		B	-453.4	-420.3	16.6	217.1	-217.1	-1597.3	1597.3
		C	-98.5	-100.6	-1.0	49.5	-49.5	-586.5	586.5
10F	11F	A	557.7	516.2	-20.7	-268.5	268.5	-1740.6	1740.6
		B	-453.0	-424.5	14.2	219.4	-219.4	-2128.9	2128.9
		C	-110.4	-112.0	-0.8	55.6	-55.6	-801.1	801.1
9F	10F	A	538.8	525.5	-6.7	-266.1	266.1	-2193.9	2193.9
		B	-451.1	-438.5	6.3	222.4	-222.4	-2659.4	2659.4
		C	-101.5	-107.9	-3.2	52.4	-52.4	-1018.6	1018.6
8F	9F	A	517.2	445.2	-36.0	-237.6	237.6	-2644.3	2644.3
		B	-419.6	-377.2	21.2	196.7	-196.7	-3192.2	3192.2
		C	-91.0	-93.1	-1.0	45.5	-45.5	-1229.3	1229.3
7F	8F	A	656.0	573.3	-41.3	-307.3	307.3	-3126.8	3126.8
		B	-479.6	-425.5	27.0	226.3	-226.3	-3746.3	3746.3
		C	-117.3	-115.2	1.1	58.1	-58.1	-1448.0	1448.0
6F	7F	A	550.9	556.8	3.0	-276.9	276.9	-3611.6	3611.6
		B	-440.3	-423.9	8.2	216.1	-216.1	-4301.1	4301.1
		C	-95.1	-101.4	-3.2	49.1	-49.1	-1669.8	1669.8
5F	6F	A	536.9	469.3	-33.8	-251.5	251.5	-4085.6	4085.6
		B	-434.8	-367.0	33.9	200.4	-200.4	-4854.5	4854.5
		C	-89.4	-86.6	1.4	44.0	-44.0	-1882.9	1882.9
4F	5F	A	632.7	568.3	-32.2	-300.3	300.3	-4558.8	4558.8
		B	-518.9	-439.1	39.9	239.5	-239.5	-5408.9	5408.9
		C	-100.9	-95.1	2.9	49.0	-49.0	-2097.4	2097.4
3F	4F	A	530.6	547.7	8.6	-269.6	269.6	-5029.8	5029.8
		B	-464.1	-430.2	16.9	223.6	-223.6	-5964.9	5964.9
		C	-85.2	-81.0	2.1	41.5	-41.5	-2312.0	2312.0
2F	3F	A	522.8	499.0	-11.9	-255.4	255.4	-5489.7	5489.7
		B	-475.2	-388.5	43.4	215.9	-215.9	-6519.1	6519.1
		C	-83.0	-75.7	3.6	39.7	-39.7	-2519.1	2519.1
1F	2F	A	587.9	852.3	132.2	-313.1	313.1	-5954.3	5954.3
		B	-577.9	-726.0	-74.1	283.5	-283.5	-7088.6	7088.6
		C	-83.3	-81.3	1.0	35.8	-35.8	-2730.7	2730.7

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-373.3	-157.1	108.1	132.6	-132.6	47.7	-47.7
		B	-509.5	-301.4	104.1	202.7	-202.7	8.3	-8.3
		C	-155.2	-108.4	23.4	65.9	-65.9	-50.7	50.7
12F	13F	A	-472.0	-298.4	86.8	192.6	-192.6	125.8	-125.8
		B	-675.0	-529.6	72.7	301.2	-301.2	49.1	-49.1
		C	-244.5	-221.1	11.7	116.4	-116.4	-161.0	161.0
11F	12F	A	-520.9	-541.4	-10.2	263.9	-263.9	223.3	-223.3
		B	-779.1	-778.3	0.4	386.9	-386.9	111.2	-111.2
		C	-272.2	-263.6	4.3	133.1	-133.1	-312.1	312.1
10F	11F	A	-676.4	-569.4	53.5	311.5	-311.5	364.2	-364.2
		B	-953.2	-839.6	56.8	448.2	-448.2	143.8	-143.8
		C	-290.6	-284.7	2.9	143.8	-143.8	-481.0	481.0
9F	10F	A	-767.0	-650.5	58.2	354.4	-354.4	517.3	-517.3
		B	-1088.0	-977.5	55.2	516.4	-516.4	187.3	-187.3
		C	-347.4	-351.1	-1.8	174.6	-174.6	-673.5	673.5
8F	9F	A	-805.2	-902.1	-48.5	421.6	-421.6	682.0	-682.0
		B	-1131.0	-1180.5	-24.8	570.7	-570.7	239.7	-239.7
		C	-348.3	-384.3	-18.0	180.9	-180.9	-885.3	885.3
7F	8F	A	-825.8	-789.9	17.9	403.9	-403.9	881.3	-881.3
		B	-1199.2	-1124.5	37.4	580.9	-580.9	278.4	-278.4
		C	-325.1	-361.1	-18.0	171.6	-171.6	-1099.7	1099.7
6F	7F	A	-946.4	-839.1	53.6	446.4	-446.4	1081.2	-1081.2
		B	-1298.9	-1196.8	51.1	623.9	-623.9	328.3	-328.3
		C	-371.8	-388.5	-8.3	190.1	-190.1	-1322.0	1322.0
5F	6F	A	-969.2	-954.3	7.5	480.9	-480.9	1286.1	-1286.1
		B	-1340.6	-1280.4	30.1	655.3	-655.3	383.6	-383.6
		C	-397.1	-461.7	-32.3	214.7	-214.7	-1556.9	1556.9
4F	5F	A	-863.7	-875.3	-5.8	434.8	-434.8	1491.4	-1491.4
		B	-1322.7	-1272.8	25.0	648.9	-648.9	449.2	-449.2
		C	-356.0	-424.3	-34.2	195.1	-195.1	-1801.2	1801.2
3F	4F	A	-921.7	-944.3	-11.3	466.5	-466.5	1693.4	-1693.4
		B	-1331.7	-1367.9	-18.1	674.9	-674.9	516.8	-516.8
		C	-400.9	-489.7	-44.4	222.6	-222.6	-2046.2	2046.2
2F	3F	A	-806.5	-1256.3	-224.9	515.7	-515.7	1887.8	-1887.8
		B	-1174.8	-1498.5	-161.9	668.3	-668.3	579.8	-579.8
		C	-327.8	-508.1	-90.1	209.0	-209.0	-2285.1	2285.1
1F	2F	A	-192.0	-2279.3	-1043.7	537.2	-537.2	2048.1	-2048.1
		B	-667.1	-3109.3	-1221.1	821.0	-821.0	638.0	-638.0
		C	-218.9	-1390.4	-585.8	349.8	-349.8	-2492.9	2492.9

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	373.3	157.1	-108.1	-132.6	132.6	-47.7	47.7
		B	509.5	301.4	-104.1	-202.7	202.7	-8.3	8.3
		C	155.2	108.4	-23.4	-65.9	65.9	50.7	-50.7
12F	13F	A	472.0	298.4	-86.8	-192.6	192.6	-125.8	125.8
		B	675.0	529.6	-72.7	-301.2	301.2	-49.1	49.1
		C	244.5	221.1	-11.7	-116.4	116.4	161.0	-161.0
11F	12F	A	520.9	541.4	10.2	-263.9	263.9	-223.3	223.3
		B	779.1	778.3	-0.4	-386.9	386.9	-111.2	111.2
		C	272.2	263.6	-4.3	-133.1	133.1	312.1	-312.1
10F	11F	A	676.4	569.4	-53.5	-311.5	311.5	-364.2	364.2
		B	953.2	839.6	-56.8	-448.2	448.2	-143.8	143.8
		C	290.6	284.7	-2.9	-143.8	143.8	-481.0	481.0
9F	10F	A	767.0	650.5	-58.2	-354.4	354.4	-517.3	517.3
		B	1088.0	977.5	-55.2	-516.4	516.4	-187.3	187.3
		C	347.4	351.1	1.8	-174.6	174.6	673.5	-673.5
8F	9F	A	805.2	902.1	48.5	-421.6	421.6	-682.0	682.0
		B	1131.0	1180.5	24.8	-570.7	570.7	-239.7	239.7
		C	348.3	384.3	18.0	-180.9	180.9	885.3	-885.3
7F	8F	A	825.8	789.9	-17.9	-403.9	403.9	-881.3	881.3
		B	1199.2	1124.5	-37.4	-580.9	580.9	-278.4	278.4
		C	325.1	361.1	18.0	-171.6	171.6	1099.7	-1099.7
6F	7F	A	946.4	839.1	-53.6	-446.4	446.4	-1081.2	1081.2
		B	1298.9	1196.8	-51.1	-623.9	623.9	-328.3	328.3

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	C	371.8	388.5	8.3	-190.1	190.1	1322.0	-1322.0
5F	6F	A	969.2	954.3	-7.5	-480.9	480.9	-1286.1	1286.1
		B	1340.6	1280.4	-30.1	-655.3	655.3	-383.6	383.6
		C	397.1	461.7	32.3	-214.7	214.7	1556.9	-1556.9
4F	5F	A	863.7	875.3	5.8	-434.8	434.8	-1491.4	1491.4
		B	1322.7	1272.8	-25.0	-648.9	648.9	-449.2	449.2
		C	356.0	424.3	34.2	-195.1	195.1	1801.2	-1801.2
3F	4F	A	921.7	944.3	11.3	-466.5	466.5	-1693.4	1693.4
		B	1331.7	1367.9	18.1	-674.9	674.9	-516.8	516.8
		C	400.9	489.7	44.4	-222.6	222.6	2046.2	-2046.2
2F	3F	A	806.5	1256.3	224.9	-515.7	515.7	-1887.8	1887.8
		B	1174.8	1498.5	161.9	-668.3	668.3	-579.8	579.8
		C	327.8	508.1	90.1	-209.0	209.0	2285.1	-2285.1
1F	2F	A	192.0	2279.3	1043.7	-537.2	537.2	-2048.1	2048.1
		B	667.1	3109.3	1221.1	-821.0	821.0	-638.0	638.0
		C	218.9	1390.4	585.8	-349.8	349.8	2492.9	-2492.9

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-1281.7	1444.0	1126.0	480.3	498.1	0.0	0.0
	B	C	-423.6	159.1	64.1	186.9	113.4	0.0	0.0
13F	A	B	-1348.5	1221.7	746.7	407.5	393.2	0.0	0.0
	B	C	-106.3	265.0	104.9	97.3	158.4	0.0	0.0
12F	A	B	-1272.1	1183.9	803.8	405.4	395.3	0.0	0.0
	B	C	-182.3	226.2	86.4	113.2	142.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1310.0	1161.3	816.0	413.2	396.4	0.0	0.0
	B	C	-137.3	263.9	93.1	103.5	155.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1320.6	1164.2	809.2	413.6	396.0	0.0	0.0
	B	C	-136.6	273.8	88.5	102.0	157.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1301.5	1169.9	815.9	412.2	397.4	0.0	0.0
	B	C	-161.6	253.9	86.0	108.3	151.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1370.5	1163.8	784.5	416.4	393.2	0.0	0.0
	B	C	-105.4	340.4	79.7	93.3	175.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1401.0	1176.9	762.7	417.4	392.2	0.0	0.0
	B	C	-92.8	358.2	77.1	89.1	179.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1358.3	1203.3	770.8	413.5	396.1	0.0	0.0
	B	C	-160.6	305.5	69.5	105.9	163.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1375.1	1234.3	747.0	412.7	396.8	0.0	0.0
	B	C	-142.8	304.0	79.1	103.6	165.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1374.8	1263.5	732.5	411.1	398.5	0.0	0.0
	B	C	-147.3	289.6	84.1	106.2	162.8	0.0	0.0
3F	A	B	-1335.5	1293.5	737.1	407.2	402.3	0.0	0.0
	B	C	-206.2	245.7	76.6	120.5	148.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1314.3	1339.1	725.0	403.5	406.0	0.0	0.0
	B	C	-215.8	219.3	85.0	125.5	143.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1022.6	2617.5	2080.8	707.9	885.1	0.0	0.0
	B	C	-1777.7	98.0	-410.4	494.4	27.8	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	583.5	582.8	0.3	-64.8	64.8	0.0	0.0
	B	C	52.9	102.9	-25.0	-21.6	21.6	0.0	0.0
13F	A	B	1034.6	1007.2	13.7	-113.4	113.4	0.0	0.0
	B	C	282.2	291.2	-4.5	-79.6	79.6	0.0	0.0
12F	A	B	1326.2	1285.0	20.6	-145.1	145.1	0.0	0.0
	B	C	456.3	460.6	-2.2	-127.4	127.4	0.0	0.0
11F	A	B	1750.0	1678.9	35.6	-190.5	190.5	0.0	0.0
	B	C	668.0	685.1	-8.6	-187.9	187.9	0.0	0.0
10F	A	B	1934.0	1853.2	40.4	-210.4	210.4	0.0	0.0
	B	C	805.4	825.1	-9.9	-226.4	226.4	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	A	B	2077.2	1995.1	41.0	-226.2	226.2	0.0	0.0
	B	C	927.9	947.1	-9.6	-260.4	260.4	0.0	0.0
8F	A	B	1971.3	1834.3	68.5	-211.4	211.4	0.0	0.0
	B	C	1626.7	1589.9	18.4	-446.7	446.7	0.0	0.0
7F	A	B	1963.4	1857.1	53.2	-212.3	212.3	0.0	0.0
	B	C	1840.2	1868.9	-14.3	-515.2	515.2	0.0	0.0
6F	A	B	2042.0	1909.3	66.3	-219.5	219.5	0.0	0.0
	B	C	1977.1	1988.1	-5.5	-550.7	550.7	0.0	0.0
5F	A	B	2070.4	1960.6	54.9	-223.9	223.9	0.0	0.0
	B	C	2244.2	2201.7	21.3	-617.5	617.5	0.0	0.0
4F	A	B	2059.7	1967.5	46.1	-223.7	223.7	0.0	0.0
	B	C	2423.7	2353.5	35.1	-663.5	663.5	0.0	0.0
3F	A	B	1993.5	1889.7	51.9	-215.7	215.7	0.0	0.0
	B	C	2468.4	2392.7	37.8	-675.2	675.2	0.0	0.0
2F	A	B	1636.2	1551.5	42.3	-177.1	177.1	0.0	0.0
	B	C	2165.6	2091.4	37.1	-591.2	591.2	0.0	0.0
1F	A	B	2427.6	1736.4	345.6	-231.3	231.3	0.0	0.0
	B	C	1821.9	1810.5	5.7	-504.5	504.5	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-583.5	-582.8	-0.3	64.8	-64.8	0.0	0.0
	B	C	-52.9	-102.9	25.0	21.6	-21.6	0.0	0.0
13F	A	B	-1034.6	-1007.2	-13.7	113.4	-113.4	0.0	0.0
	B	C	-282.2	-291.2	4.5	79.6	-79.6	0.0	0.0
12F	A	B	-1326.2	-1285.0	-20.6	145.1	-145.1	0.0	0.0
	B	C	-456.3	-460.6	2.2	127.4	-127.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1750.0	-1678.9	-35.6	190.5	-190.5	0.0	0.0
	B	C	-668.0	-685.1	8.6	187.9	-187.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1934.0	-1853.2	-40.4	210.4	-210.4	0.0	0.0
	B	C	-805.4	-825.1	9.9	226.4	-226.4	0.0	0.0
9F	A	B	-2077.2	-1995.1	-41.0	226.2	-226.2	0.0	0.0
	B	C	-927.9	-947.1	9.6	260.4	-260.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1971.3	-1834.3	-68.5	211.4	-211.4	0.0	0.0
	B	C	-1626.7	-1589.9	-18.4	446.7	-446.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1963.4	-1857.1	-53.2	212.3	-212.3	0.0	0.0
	B	C	-1840.2	-1868.9	14.3	515.2	-515.2	0.0	0.0
6F	A	B	-2042.0	-1909.3	-66.3	219.5	-219.5	0.0	0.0
	B	C	-1977.1	-1988.1	5.5	550.7	-550.7	0.0	0.0
5F	A	B	-2070.4	-1960.6	-54.9	223.9	-223.9	0.0	0.0
	B	C	-2244.2	-2201.7	-21.3	617.5	-617.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2059.7	-1967.5	-46.1	223.7	-223.7	0.0	0.0
	B	C	-2423.7	-2353.5	-35.1	663.5	-663.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1993.5	-1889.7	-51.9	215.7	-215.7	0.0	0.0
	B	C	-2468.4	-2392.7	-37.8	675.2	-675.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1636.2	-1551.5	-42.3	177.1	-177.1	0.0	0.0
	B	C	-2165.6	-2091.4	-37.1	591.2	-591.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2427.6	-1736.4	-345.6	231.3	-231.3	0.0	0.0
	B	C	-1821.9	-1810.5	-5.7	504.5	-504.5	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1281.7	812.8	-234.5	-523.6	523.6	-586.6	586.6
		B	-1020.4	-703.1	158.7	430.9	-430.9	-831.8	831.8
		C	-159.1	-153.8	2.7	78.2	-78.2	-244.3	244.3
12F	13F	A	535.7	582.1	23.2	-279.5	279.5	-1115.2	1115.2
		B	-412.3	-453.2	-20.5	216.4	-216.4	-1440.2	1440.2
		C	-111.3	-114.7	-1.7	56.5	-56.5	-544.4	544.4
11F	12F	A	690.0	600.4	-44.8	-320.6	320.6	-1645.0	1645.0
		B	-548.5	-481.5	33.5	255.9	-255.9	-2071.8	2071.8
		C	-111.5	-116.1	-2.3	56.5	-56.5	-830.8	830.8
10F	11F	A	709.6	630.1	-39.7	-334.9	334.9	-2185.4	2185.4
		B	-542.5	-486.6	27.9	257.3	-257.3	-2697.8	2697.8
		C	-147.8	-141.2	3.3	72.2	-72.2	-1131.1	1131.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	A	690.5	634.9	-27.8	-331.4	331.4	-2729.8	2729.8
		B	-541.0	-495.2	22.9	259.1	-259.1	-3326.1	3326.1
		C	-132.5	-132.1	0.2	66.2	-66.2	-1434.4	1434.4
8F	9F	A	666.6	562.9	-51.8	-303.6	303.6	-3274.9	3274.9
		B	-513.1	-455.6	28.8	239.2	-239.2	-3964.5	3964.5
		C	-121.7	-121.4	0.2	60.0	-60.0	-1733.2	1733.2
7F	8F	A	807.6	711.3	-48.2	-379.7	379.7	-3810.5	3810.5
		B	-602.9	-535.9	33.5	284.7	-284.7	-4567.2	4567.2
		C	-219.0	-187.2	15.9	101.6	-101.6	-2058.1	2058.1
6F	7F	A	689.7	691.1	0.7	-345.2	345.2	-4349.6	4349.6
		B	-548.2	-517.3	15.4	266.4	-266.4	-5167.2	5167.2
		C	-171.0	-153.4	8.8	81.1	-81.1	-2390.3	2390.3
5F	6F	A	667.2	583.3	-42.0	-312.6	312.6	-4892.5	4892.5
		B	-525.4	-446.9	39.2	243.1	-243.1	-5796.5	5796.5
		C	-152.1	-129.5	11.3	70.4	-70.4	-2707.7	2707.7
4F	5F	A	791.7	707.3	-42.2	-374.7	374.7	-5441.4	5441.4
		B	-644.5	-546.7	48.9	297.8	-297.8	-6431.2	6431.2
		C	-174.5	-146.0	14.3	80.1	-80.1	-3031.5	3031.5
3F	4F	A	667.5	684.0	8.3	-337.9	337.9	-5997.5	5997.5
		B	-569.5	-523.9	22.8	273.4	-273.4	-7079.3	7079.3
		C	-143.6	-117.2	13.2	65.2	-65.2	-3357.2	3357.2
2F	3F	A	651.5	603.2	-24.1	-313.7	313.7	-6557.1	6557.1
		B	-563.4	-457.7	52.8	255.3	-255.3	-7753.7	7753.7
		C	-128.4	-103.0	12.7	57.9	-57.9	-3670.4	3670.4
1F	2F	A	711.1	1022.6	155.8	-376.9	376.9	-7126.0	7126.0
		B	-665.6	-839.8	-87.1	327.3	-327.3	-8444.4	8444.4
		C	-116.2	-98.0	9.1	46.6	-46.6	-3990.8	3990.8

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-583.5	-326.0	128.7	227.4	-227.4	58.0	-58.0
		B	-635.7	-411.1	112.3	261.7	-261.7	-47.8	47.8
		C	-102.9	-70.5	16.2	43.3	-43.3	-12.8	12.8
12F	13F	A	-708.6	-520.8	93.9	307.3	-307.3	163.1	-163.1
		B	-878.3	-697.0	90.6	393.8	-393.8	-88.0	88.0
		C	-220.7	-191.7	14.5	103.1	-103.1	-82.8	82.8
11F	12F	A	-805.4	-767.8	18.8	390.9	-390.9	300.4	-300.4
		B	-1044.3	-1007.4	18.5	509.7	-509.7	-112.8	112.8
		C	-269.0	-285.6	-8.3	137.8	-137.8	-200.6	200.6
10F	11F	A	-982.2	-814.7	83.7	449.2	-449.2	483.3	-483.3
		B	-1339.5	-1149.5	95.0	622.2	-622.2	-124.1	124.1
		C	-399.5	-373.9	12.8	193.4	-193.4	-373.1	373.1
9F	10F	A	-1119.2	-959.1	80.1	519.6	-519.6	686.6	-686.6
		B	-1509.0	-1313.3	97.9	705.6	-705.6	-118.4	118.4
		C	-451.2	-431.1	10.0	220.6	-220.6	-582.8	582.8
8F	9F	A	-1118.1	-1076.4	20.9	541.9	-541.9	906.5	-906.5
		B	-1609.7	-1597.9	5.9	792.0	-792.0	-96.7	96.7
		C	-516.0	-588.1	-36.0	272.6	-272.6	-826.1	826.1
7F	8F	A	-894.9	-885.1	4.9	445.0	-445.0	1107.5	-1107.5
		B	-1863.1	-1731.7	65.7	898.7	-898.7	107.7	-107.7
		C	-1001.8	-894.6	53.6	474.1	-474.1	-1253.3	1253.3
6F	7F	A	-1078.3	-959.9	59.2	509.5	-509.5	1310.2	-1310.2
		B	-1965.6	-1847.7	59.0	953.3	-953.3	374.6	-374.6
		C	-974.2	-924.4	24.9	474.7	-474.7	-1748.4	1748.4
5F	6F	A	-1082.2	-1055.6	13.3	534.4	-534.4	1522.5	-1522.5
		B	-2038.7	-1904.7	67.0	985.8	-985.8	670.7	-670.7
		C	-1063.7	-1013.3	25.2	519.3	-519.3	-2280.5	2280.5
4F	5F	A	-1014.8	-1007.4	3.7	505.5	-505.5	1740.4	-1740.4
		B	-2300.1	-2151.1	74.5	1112.8	-1112.8	1028.1	-1028.1
		C	-1188.3	-1134.2	27.0	580.6	-580.6	-2880.8	2880.8
3F	4F	A	-1052.3	-1072.7	-10.2	531.2	-531.2	1959.5	-1959.5
		B	-2240.1	-2233.1	3.5	1118.3	-1118.3	1434.7	-1434.7
		C	-1219.2	-1207.9	5.6	606.8	-606.8	-3529.5	3529.5
2F	3F	A	-920.8	-1340.2	-209.7	565.2	-565.2	2172.4	-2172.4
		B	-2125.0	-2402.4	-138.7	1131.8	-1131.8	1868.2	-1868.2

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1184.8	-1299.4	-57.3	621.0	-621.0	-4193.4	4193.4
1F	2F	A	-296.0	-2427.6	-1065.8	592.1	-592.1	2348.6	-2348.6
		B	-1314.7	-3558.3	-1121.8	1059.3	-1059.3	2266.9	-2266.9
		C	-792.1	-1810.5	-509.2	565.8	-565.8	-4778.1	4778.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	583.5	326.0	-128.7	-227.4	227.4	-58.0	58.0
		B	635.7	411.1	-112.3	-261.7	261.7	47.8	-47.8
		C	102.9	70.5	-16.2	-43.3	43.3	12.8	-12.8
12F	13F	A	708.6	520.8	-93.9	-307.3	307.3	-163.1	163.1
		B	878.3	697.0	-90.6	-393.8	393.8	88.0	-88.0
		C	220.7	191.7	-14.5	-103.1	103.1	82.8	-82.8
11F	12F	A	805.4	767.8	-18.8	-390.9	390.9	-300.4	300.4
		B	1044.3	1007.4	-18.5	-509.7	509.7	112.8	-112.8
		C	269.0	285.6	8.3	-137.8	137.8	200.6	-200.6
10F	11F	A	982.2	814.7	-83.7	-449.2	449.2	-483.3	483.3
		B	1339.5	1149.5	-95.0	-622.2	622.2	124.1	-124.1
		C	399.5	373.9	-12.8	-193.4	193.4	373.1	-373.1
9F	10F	A	1119.2	959.1	-80.1	-519.6	519.6	-686.6	686.6
		B	1509.0	1313.3	-97.9	-705.6	705.6	118.4	-118.4
		C	451.2	431.1	-10.0	-220.6	220.6	582.8	-582.8
8F	9F	A	1118.1	1076.4	-20.9	-541.9	541.9	-906.5	906.5
		B	1609.7	1597.9	-5.9	-792.0	792.0	96.7	-96.7
		C	516.0	588.1	36.0	-272.6	272.6	826.1	-826.1
7F	8F	A	894.9	885.1	-4.9	-445.0	445.0	-1107.5	1107.5
		B	1863.1	1731.7	-65.7	-898.7	898.7	-107.7	107.7
		C	1001.8	894.6	-53.6	-474.1	474.1	1253.3	-1253.3
6F	7F	A	1078.3	959.9	-59.2	-509.5	509.5	-1310.2	1310.2
		B	1965.6	1847.7	-59.0	-953.3	953.3	-374.6	374.6
		C	974.2	924.4	-24.9	-474.7	474.7	1748.4	-1748.4
5F	6F	A	1082.2	1055.6	-13.3	-534.4	534.4	-1522.5	1522.5
		B	2038.7	1904.7	-67.0	-985.8	985.8	-670.7	670.7
		C	1063.7	1013.3	-25.2	-519.3	519.3	2280.5	-2280.5
4F	5F	A	1014.8	1007.4	-3.7	-505.5	505.5	-1740.4	1740.4
		B	2300.1	2151.1	-74.5	-1112.8	1112.8	-1028.1	1028.1
		C	1188.3	1134.2	-27.0	-580.6	580.6	2880.8	-2880.8
3F	4F	A	1052.3	1072.7	10.2	-531.2	531.2	-1959.5	1959.5
		B	2240.1	2233.1	-3.5	-1118.3	1118.3	-1434.7	1434.7
		C	1219.2	1207.9	-5.6	-606.8	606.8	3529.5	-3529.5
2F	3F	A	920.8	1340.2	209.7	-565.2	565.2	-2172.4	2172.4
		B	2125.0	2402.4	138.7	-1131.8	1131.8	-1868.2	1868.2
		C	1184.8	1299.4	57.3	-621.0	621.0	4193.4	-4193.4
1F	2F	A	296.0	2427.6	1065.8	-592.1	592.1	-2348.6	2348.6
		B	1314.7	3558.3	1121.8	-1059.3	1059.3	-2266.9	2266.9
		C	792.1	1810.5	509.2	-565.8	565.8	4778.1	-4778.1

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-1287.6	1437.6	1126.3	481.0	497.4	0.0	0.0
	B	C	-428.4	158.0	62.3	187.7	112.6	0.0	0.0
13F	A	B	-1353.8	1220.3	744.7	407.9	392.8	0.0	0.0
	B	C	-141.4	280.9	121.5	119.3	162.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1276.8	1182.7	802.0	405.7	395.0	0.0	0.0
	B	C	-221.5	243.4	100.2	135.6	145.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1316.6	1158.7	814.0	413.7	395.9	0.0	0.0
	B	C	-175.9	278.9	108.4	126.1	158.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1327.3	1161.2	807.4	414.1	395.4	0.0	0.0
	B	C	-174.7	290.5	103.2	124.3	160.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1307.5	1167.9	814.0	412.7	396.9	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	B	C	-199.6	270.1	100.9	130.6	154.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1377.4	1159.9	783.0	417.0	392.6	0.0	0.0
	B	C	-144.0	354.7	95.3	116.0	178.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1407.9	1172.3	761.6	418.0	391.6	0.0	0.0
	B	C	-131.4	374.6	91.6	111.5	183.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1363.6	1200.6	769.5	414.0	395.6	0.0	0.0
	B	C	-199.0	322.1	84.0	128.2	166.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1379.9	1231.3	746.1	413.2	396.4	0.0	0.0
	B	C	-180.4	322.8	93.0	125.5	169.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1378.8	1260.9	731.8	411.5	398.1	0.0	0.0
	B	C	-184.3	309.8	97.6	127.8	166.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1337.9	1292.5	736.4	407.4	402.1	0.0	0.0
	B	C	-243.3	266.7	89.6	142.0	152.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1314.8	1340.4	724.1	403.5	406.1	0.0	0.0
	B	C	-250.1	240.2	99.5	146.7	147.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1023.5	2613.5	2082.4	708.2	884.9	0.0	0.0
	B	C	-1782.2	103.9	-415.6	494.2	28.0	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	586.9	590.4	-1.8	-65.4	65.4	0.0	0.0
	B	C	33.7	90.8	-28.5	-17.3	17.3	0.0	0.0
13F	A	B	1036.6	1009.6	13.5	-113.7	113.7	0.0	0.0
	B	C	272.1	282.9	-5.4	-77.1	77.1	0.0	0.0
12F	A	B	1326.4	1285.0	20.7	-145.1	145.1	0.0	0.0
	B	C	456.2	461.0	-2.4	-127.4	127.4	0.0	0.0
11F	A	B	1750.6	1680.6	35.0	-190.6	190.6	0.0	0.0
	B	C	661.2	681.6	-10.2	-186.5	186.5	0.0	0.0
10F	A	B	1933.5	1852.9	40.3	-210.4	210.4	0.0	0.0
	B	C	804.3	826.0	-10.9	-226.4	226.4	0.0	0.0
9F	A	B	2075.5	1992.4	41.6	-226.0	226.0	0.0	0.0
	B	C	931.7	951.3	-9.8	-261.5	261.5	0.0	0.0
8F	A	B	1971.9	1836.7	67.6	-211.6	211.6	0.0	0.0
	B	C	1611.3	1577.8	16.7	-442.9	442.9	0.0	0.0
7F	A	B	1963.5	1857.6	53.0	-212.3	212.3	0.0	0.0
	B	C	1831.3	1862.9	-15.8	-513.1	513.1	0.0	0.0
6F	A	B	2041.0	1908.2	66.4	-219.4	219.4	0.0	0.0
	B	C	1979.9	1992.5	-6.3	-551.7	551.7	0.0	0.0
5F	A	B	2068.6	1957.9	55.4	-223.7	223.7	0.0	0.0
	B	C	2264.1	2219.6	22.2	-622.7	622.7	0.0	0.0
4F	A	B	2057.2	1963.5	46.9	-223.4	223.4	0.0	0.0
	B	C	2460.7	2386.0	37.4	-673.2	673.2	0.0	0.0
3F	A	B	1989.7	1884.0	52.9	-215.2	215.2	0.0	0.0
	B	C	2518.4	2436.7	40.8	-688.2	688.2	0.0	0.0
2F	A	B	1631.5	1544.1	43.7	-176.4	176.4	0.0	0.0
	B	C	2215.9	2134.3	40.8	-604.2	604.2	0.0	0.0
1F	A	B	2421.8	1735.2	343.3	-230.9	230.9	0.0	0.0
	B	C	1828.7	1820.4	4.2	-506.8	506.8	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-586.9	-590.4	1.8	65.4	-65.4	0.0	0.0
	B	C	-33.7	-90.8	28.5	17.3	-17.3	0.0	0.0
13F	A	B	-1036.6	-1009.6	-13.5	113.7	-113.7	0.0	0.0
	B	C	-272.1	-282.9	5.4	77.1	-77.1	0.0	0.0
12F	A	B	-1326.4	-1285.0	-20.7	145.1	-145.1	0.0	0.0
	B	C	-456.2	-461.0	2.4	127.4	-127.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1750.6	-1680.6	-35.0	190.6	-190.6	0.0	0.0
	B	C	-661.2	-681.6	10.2	186.5	-186.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1933.5	-1852.9	-40.3	210.4	-210.4	0.0	0.0
	B	C	-804.3	-826.0	10.9	226.4	-226.4	0.0	0.0
9F	A	B	-2075.5	-1992.4	-41.6	226.0	-226.0	0.0	0.0
	B	C	-931.7	-951.3	9.8	261.5	-261.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1971.9	-1836.7	-67.6	211.6	-211.6	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	B	C	-1611.3	-1577.8	-16.7	442.9	-442.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1963.5	-1857.6	-53.0	212.3	-212.3	0.0	0.0
	B	C	-1831.3	-1862.9	15.8	513.1	-513.1	0.0	0.0
6F	A	B	-2041.0	-1908.2	-66.4	219.4	-219.4	0.0	0.0
	B	C	-1979.9	-1992.5	6.3	551.7	-551.7	0.0	0.0
5F	A	B	-2068.6	-1957.9	-55.4	223.7	-223.7	0.0	0.0
	B	C	-2264.1	-2219.6	-22.2	622.7	-622.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2057.2	-1963.5	-46.9	223.4	-223.4	0.0	0.0
	B	C	-2460.7	-2386.0	-37.4	673.2	-673.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1989.7	-1884.0	-52.9	215.2	-215.2	0.0	0.0
	B	C	-2518.4	-2436.7	-40.8	688.2	-688.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1631.5	-1544.1	-43.7	176.4	-176.4	0.0	0.0
	B	C	-2215.9	-2134.3	-40.8	604.2	-604.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2421.8	-1735.2	-343.3	230.9	-230.9	0.0	0.0
	B	C	-1828.7	-1820.4	-4.2	506.8	-506.8	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1287.6	816.5	-235.6	-526.0	526.0	-607.1	607.1
		B	-1009.2	-688.3	160.4	424.4	-424.4	-845.1	845.1
		C	-158.0	-158.8	-0.4	79.2	-79.2	-236.8	236.8
12F	13F	A	537.3	584.0	23.3	-280.3	280.3	-1160.0	1160.0
		B	-390.6	-433.3	-21.3	206.0	-206.0	-1494.2	1494.2
		C	-122.1	-124.7	-1.3	61.7	-61.7	-574.8	574.8
11F	12F	A	692.8	603.2	-44.8	-322.0	322.0	-1711.2	1711.2
		B	-527.9	-462.9	32.5	246.2	-246.2	-2162.5	2162.5
		C	-118.7	-122.9	-2.1	60.0	-60.0	-896.2	896.2
10F	11F	A	713.4	633.5	-39.9	-336.7	336.7	-2272.0	2272.0
		B	-519.9	-466.7	26.6	246.7	-246.7	-2823.6	2823.6
		C	-156.0	-149.4	3.3	76.3	-76.3	-1231.7	1231.7
9F	10F	A	693.8	637.8	-28.0	-332.9	332.9	-2835.2	2835.2
		B	-519.7	-475.7	22.0	248.9	-248.9	-3484.6	3484.6
		C	-141.1	-141.1	0.0	70.6	-70.6	-1570.2	1570.2
8F	9F	A	669.7	565.6	-52.0	-305.0	305.0	-3397.0	3397.0
		B	-492.6	-437.9	27.3	229.7	-229.7	-4154.0	4154.0
		C	-129.0	-127.2	0.9	63.3	-63.3	-1904.0	1904.0
7F	8F	A	811.7	715.1	-48.3	-381.7	381.7	-3965.5	3965.5
		B	-578.0	-514.0	32.0	273.0	-273.0	-4806.7	4806.7
		C	-227.5	-195.0	16.3	105.6	-105.6	-2263.3	2263.3
6F	7F	A	692.8	694.1	0.6	-346.7	346.7	-4536.1	4536.1
		B	-526.9	-496.3	15.3	255.8	-255.8	-5455.2	5455.2
		C	-179.6	-161.5	9.0	85.3	-85.3	-2629.6	2629.6
5F	6F	A	669.5	585.6	-41.9	-313.8	313.8	-5103.2	5103.2
		B	-505.3	-429.5	37.9	233.7	-233.7	-6126.2	6126.2
		C	-160.6	-137.1	11.8	74.4	-74.4	-2981.5	2981.5
4F	5F	A	794.2	709.8	-42.2	-376.0	376.0	-5673.2	5673.2
		B	-621.3	-526.1	47.6	286.9	-286.9	-6799.6	6799.6
		C	-185.7	-156.0	14.9	85.4	-85.4	-3340.4	3340.4
3F	4F	A	669.0	685.9	8.4	-338.7	338.7	-6245.8	6245.8
		B	-550.5	-505.5	22.5	264.0	-264.0	-7482.4	7482.4
		C	-153.9	-126.6	13.6	70.1	-70.1	-3701.6	3701.6
2F	3F	A	652.1	603.9	-24.1	-314.0	314.0	-6815.1	6815.1
		B	-543.8	-437.7	53.0	245.4	-245.4	-8185.6	8185.6
		C	-140.2	-115.0	12.6	63.8	-63.8	-4050.9	4050.9
1F	2F	A	710.9	1023.5	156.3	-377.1	377.1	-7387.0	7387.0
		B	-652.5	-831.3	-89.4	322.6	-322.6	-8899.7	8899.7
		C	-125.1	-103.9	10.6	49.8	-49.8	-4408.7	4408.7

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-586.9	-328.2	129.3	228.8	-228.8	65.1	-65.1
		B	-624.1	-404.4	109.8	257.1	-257.1	-50.8	50.8
		C	-90.8	-62.8	14.0	38.4	-38.4	-17.5	17.5
12F	13F	A	-708.5	-521.2	93.6	307.4	-307.4	177.4	-177.4

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	B	-877.3	-697.6	89.9	393.7	-393.7	-91.6	91.6
		C	-220.1	-192.1	14.0	103.1	-103.1	-92.9	92.9
11F	12F	A	-805.3	-768.2	18.5	390.9	-390.9	321.4	-321.4
		B	-1043.6	-1005.8	18.9	509.2	-509.2	-113.2	113.2
		C	-268.9	-284.4	-7.8	137.5	-137.5	-218.9	218.9
10F	11F	A	-982.4	-815.1	83.6	449.4	-449.4	510.8	-510.8
		B	-1336.0	-1147.6	94.2	620.9	-620.9	-121.3	121.3
		C	-397.2	-372.8	12.2	192.5	-192.5	-404.2	404.2
9F	10F	A	-1118.4	-958.4	80.0	519.2	-519.2	720.0	-720.0
		B	-1509.5	-1315.2	97.1	706.2	-706.2	-109.1	109.1
		C	-453.2	-434.5	9.3	221.9	-221.9	-629.1	629.1
8F	9F	A	-1117.1	-1075.8	20.7	541.4	-541.4	944.9	-944.9
		B	-1608.9	-1594.0	7.5	790.8	-790.8	-77.2	77.2
		C	-516.8	-585.8	-34.5	272.3	-272.3	-889.6	889.6
7F	8F	A	-896.1	-885.7	5.2	445.4	-445.4	1155.6	-1155.6
		B	-1854.1	-1725.5	64.3	894.9	-894.9	151.6	-151.6
		C	-992.0	-888.8	51.6	470.2	-470.2	-1331.0	1331.0
6F	7F	A	-1077.8	-959.6	59.1	509.4	-509.4	1366.9	-1366.9
		B	-1963.4	-1846.9	58.2	952.6	-952.6	449.4	-449.4
		C	-974.1	-925.1	24.5	474.8	-474.8	-1842.0	1842.0
5F	6F	A	-1081.4	-1054.4	13.5	533.9	-533.9	1585.4	-1585.4
		B	-2041.2	-1908.3	66.4	987.4	-987.4	779.3	-779.3
		C	-1067.3	-1018.0	24.7	521.3	-521.3	-2392.2	2392.2
4F	5F	A	-1014.3	-1006.4	3.9	505.2	-505.2	1808.3	-1808.3
		B	-2313.7	-2165.4	74.2	1119.8	-1119.8	1175.9	-1175.9
		C	-1201.6	-1148.1	26.8	587.4	-587.4	-3013.3	3013.3
3F	4F	A	-1050.8	-1071.0	-10.1	530.5	-530.5	2031.0	-2031.0
		B	-2258.9	-2252.6	3.2	1127.9	-1127.9	1623.3	-1623.3
		C	-1237.8	-1227.1	5.4	616.2	-616.2	-3684.9	3684.9
2F	3F	A	-918.7	-1336.9	-209.1	563.9	-563.9	2245.7	-2245.7
		B	-2149.8	-2427.2	-138.7	1144.2	-1144.2	2094.7	-2094.7
		C	-1209.7	-1324.4	-57.4	633.5	-633.5	-4372.1	4372.1
1F	2F	A	-294.5	-2421.8	-1063.6	590.5	-590.5	2421.8	-2421.8
		B	-1332.8	-3563.9	-1115.5	1064.5	-1064.5	2521.6	-2521.6
		C	-809.9	-1820.4	-505.2	571.8	-571.8	-4975.7	4975.7

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	586.9	328.2	-129.3	-228.8	228.8	-65.1	65.1
		B	624.1	404.4	-109.8	-257.1	257.1	50.8	-50.8
		C	90.8	62.8	-14.0	-38.4	38.4	17.5	-17.5
12F	13F	A	708.5	521.2	-93.6	-307.4	307.4	-177.4	177.4
		B	877.3	697.6	-89.9	-393.7	393.7	91.6	-91.6
		C	220.1	192.1	-14.0	-103.1	103.1	92.9	-92.9
11F	12F	A	805.3	768.2	-18.5	-390.9	390.9	-321.4	321.4
		B	1043.6	1005.8	-18.9	-509.2	509.2	113.2	-113.2
		C	268.9	284.4	7.8	-137.5	137.5	218.9	-218.9
10F	11F	A	982.4	815.1	-83.6	-449.4	449.4	-510.8	510.8
		B	1336.0	1147.6	-94.2	-620.9	620.9	121.3	-121.3
		C	397.2	372.8	-12.2	-192.5	192.5	404.2	-404.2
9F	10F	A	1118.4	958.4	-80.0	-519.2	519.2	-720.0	720.0
		B	1509.5	1315.2	-97.1	-706.2	706.2	109.1	-109.1
		C	453.2	434.5	-9.3	-221.9	221.9	629.1	-629.1
8F	9F	A	1117.1	1075.8	-20.7	-541.4	541.4	-944.9	944.9
		B	1608.9	1594.0	-7.5	-790.8	790.8	77.2	-77.2
		C	516.8	585.8	34.5	-272.3	272.3	889.6	-889.6
7F	8F	A	896.1	885.7	-5.2	-445.4	445.4	-1155.6	1155.6
		B	1854.1	1725.5	-64.3	-894.9	894.9	151.6	-151.6
		C	992.0	888.8	-51.6	-470.2	470.2	1331.0	-1331.0
6F	7F	A	1077.8	959.6	-59.1	-509.4	509.4	-1366.9	1366.9
		B	1963.4	1846.9	-58.2	-952.6	952.6	449.4	-449.4
		C	974.1	925.1	-24.5	-474.8	474.8	1842.0	-1842.0
5F	6F	A	1081.4	1054.4	-13.5	-533.9	533.9	-1585.4	1585.4
		B	2041.2	1908.3	-66.4	-987.4	987.4	779.3	-779.3
		C	1067.3	1018.0	-24.7	-521.3	521.3	2392.2	-2392.2

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	A	1014.3	1006.4	-3.9	-505.2	505.2	-1808.3	1808.3
		B	2313.7	2165.4	-74.2	-1119.8	1119.8	-1175.9	1175.9
		C	1201.6	1148.1	-26.8	-587.4	587.4	3013.3	-3013.3
3F	4F	A	1050.8	1071.0	10.1	-530.5	530.5	-2031.0	2031.0
		B	2258.9	2252.6	-3.2	-1127.9	1127.9	-1623.3	1623.3
		C	1237.8	1227.1	-5.4	-616.2	616.2	3684.9	-3684.9
2F	3F	A	918.7	1336.9	209.1	-563.9	563.9	-2245.7	2245.7
		B	2149.8	2427.2	138.7	-1144.2	1144.2	-2094.7	2094.7
		C	1209.7	1324.4	57.4	-633.5	633.5	4372.1	-4372.1
1F	2F	A	294.5	2421.8	1063.6	-590.5	590.5	-2421.8	2421.8
		B	1332.8	3563.9	1115.5	-1064.5	1064.5	-2521.6	2521.6
		C	809.9	1820.4	505.2	-571.8	571.8	4975.7	-4975.7

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-1285.4	1437.3	1127.5	480.9	497.5	0.0	0.0
	B	C	-407.2	169.3	67.2	183.2	117.1	0.0	0.0
13F	A	B	-1352.4	1216.2	747.5	408.0	392.7	0.0	0.0
	B	C	-86.1	273.9	98.6	95.5	140.7	0.0	0.0
12F	A	B	-1275.5	1179.0	804.5	405.8	394.9	0.0	0.0
	B	C	-164.2	232.8	80.1	112.1	124.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1315.1	1153.2	817.5	413.9	395.7	0.0	0.0
	B	C	-111.9	275.9	87.8	100.5	139.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1325.5	1156.9	810.5	414.3	395.3	0.0	0.0
	B	C	-112.0	285.9	82.7	99.2	140.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1306.2	1163.4	816.9	412.8	396.7	0.0	0.0
	B	C	-138.6	264.7	80.0	105.8	133.9	0.0	0.0
8F	A	B	-1377.0	1153.9	786.2	417.3	392.3	0.0	0.0
	B	C	-66.5	364.3	75.1	86.9	162.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1407.0	1168.7	763.8	418.1	391.4	0.0	0.0
	B	C	-54.7	383.4	71.5	82.6	166.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1363.3	1196.3	771.9	414.2	395.4	0.0	0.0
	B	C	-129.3	324.5	63.6	101.1	148.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1379.1	1228.9	747.7	413.2	396.3	0.0	0.0
	B	C	-115.4	319.5	73.1	99.9	149.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1377.9	1259.5	733.0	411.5	398.1	0.0	0.0
	B	C	-124.9	300.6	77.8	103.8	145.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1337.7	1290.8	737.4	407.5	402.1	0.0	0.0
	B	C	-191.1	250.0	70.0	120.0	129.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1315.4	1337.7	725.1	403.7	405.9	0.0	0.0
	B	C	-207.9	217.5	77.8	126.9	122.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1023.2	2617.7	2080.4	708.0	885.1	0.0	0.0
	B	C	-1777.3	96.8	-409.6	494.5	27.7	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	585.0	587.2	-1.1	-65.1	65.1	0.0	0.0
	B	C	38.5	93.2	-27.4	-18.3	18.3	0.0	0.0
13F	A	B	1034.8	1008.5	13.2	-113.5	113.5	0.0	0.0
	B	C	267.1	278.1	-5.5	-75.7	75.7	0.0	0.0
12F	A	B	1324.4	1284.3	20.0	-144.9	144.9	0.0	0.0
	B	C	442.6	449.0	-3.2	-123.8	123.8	0.0	0.0
11F	A	B	1746.9	1678.2	34.3	-190.3	190.3	0.0	0.0
	B	C	646.2	667.4	-10.6	-182.4	182.4	0.0	0.0
10F	A	B	1929.3	1850.7	39.3	-210.0	210.0	0.0	0.0
	B	C	783.4	806.3	-11.4	-220.8	220.8	0.0	0.0
9F	A	B	2071.0	1990.6	40.2	-225.6	225.6	0.0	0.0
	B	C	906.5	928.6	-11.1	-254.9	254.9	0.0	0.0
8F	A	B	1966.9	1833.7	66.6	-211.1	211.1	0.0	0.0
	B	C	1583.9	1553.4	15.2	-435.7	435.7	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	A	B	1958.8	1855.0	51.9	-211.9	211.9	0.0	0.0
	B	C	1796.4	1829.0	-16.3	-503.5	503.5	0.0	0.0
6F	A	B	2036.6	1906.4	65.1	-219.1	219.1	0.0	0.0
	B	C	1939.3	1954.1	-7.4	-540.8	540.8	0.0	0.0
5F	A	B	2064.5	1956.4	54.1	-223.4	223.4	0.0	0.0
	B	C	2211.1	2171.3	19.9	-608.7	608.7	0.0	0.0
4F	A	B	2053.5	1962.3	45.6	-223.1	223.1	0.0	0.0
	B	C	2396.8	2328.3	34.3	-656.3	656.3	0.0	0.0
3F	A	B	1986.6	1883.7	51.5	-215.0	215.0	0.0	0.0
	B	C	2449.4	2374.8	37.3	-670.0	670.0	0.0	0.0
2F	A	B	1629.5	1545.2	42.2	-176.4	176.4	0.0	0.0
	B	C	2154.3	2080.4	37.0	-588.2	588.2	0.0	0.0
1F	A	B	2415.7	1728.0	343.8	-230.2	230.2	0.0	0.0
	B	C	1813.0	1801.6	5.7	-502.0	502.0	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-585.0	-587.2	1.1	65.1	-65.1	0.0	0.0
	B	C	-38.5	-93.2	27.4	18.3	-18.3	0.0	0.0
13F	A	B	-1034.8	-1008.5	-13.2	113.5	-113.5	0.0	0.0
	B	C	-267.1	-278.1	5.5	75.7	-75.7	0.0	0.0
12F	A	B	-1324.4	-1284.3	-20.0	144.9	-144.9	0.0	0.0
	B	C	-442.6	-449.0	3.2	123.8	-123.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1746.9	-1678.2	-34.3	190.3	-190.3	0.0	0.0
	B	C	-646.2	-667.4	10.6	182.4	-182.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1929.3	-1850.7	-39.3	210.0	-210.0	0.0	0.0
	B	C	-783.4	-806.3	11.4	220.8	-220.8	0.0	0.0
9F	A	B	-2071.0	-1990.6	-40.2	225.6	-225.6	0.0	0.0
	B	C	-906.5	-928.6	11.1	254.9	-254.9	0.0	0.0
8F	A	B	-1966.9	-1833.7	-66.6	211.1	-211.1	0.0	0.0
	B	C	-1583.9	-1553.4	-15.2	435.7	-435.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1958.8	-1855.0	-51.9	211.9	-211.9	0.0	0.0
	B	C	-1796.4	-1829.0	16.3	503.5	-503.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2036.6	-1906.4	-65.1	219.1	-219.1	0.0	0.0
	B	C	-1939.3	-1954.1	7.4	540.8	-540.8	0.0	0.0
5F	A	B	-2064.5	-1956.4	-54.1	223.4	-223.4	0.0	0.0
	B	C	-2211.1	-2171.3	-19.9	608.7	-608.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2053.5	-1962.3	-45.6	223.1	-223.1	0.0	0.0
	B	C	-2396.8	-2328.3	-34.3	656.3	-656.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1986.6	-1883.7	-51.5	215.0	-215.0	0.0	0.0
	B	C	-2449.4	-2374.8	-37.3	670.0	-670.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1629.5	-1545.2	-42.2	176.4	-176.4	0.0	0.0
	B	C	-2154.3	-2080.4	-37.0	588.2	-588.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2415.7	-1728.0	-343.8	230.2	-230.2	0.0	0.0
	B	C	-1813.0	-1801.6	-5.7	502.0	-502.0	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1285.4	815.4	-235.0	-525.2	525.2	-607.0	607.0
		B	-1030.1	-710.9	159.6	435.2	-435.2	-848.7	848.7
		C	-169.3	-160.4	4.5	82.4	-82.4	-252.0	252.0
12F	13F	A	537.0	583.4	23.2	-280.1	280.1	-1160.1	1160.1
		B	-419.2	-459.4	-20.1	219.6	-219.6	-1483.7	1483.7
		C	-113.5	-117.4	-1.9	57.7	-57.7	-545.5	545.5
11F	12F	A	692.1	602.6	-44.8	-321.7	321.7	-1711.5	1711.5
		B	-555.4	-488.8	33.3	259.4	-259.4	-2137.7	2137.7
		C	-115.4	-120.9	-2.8	58.7	-58.7	-822.4	822.4
10F	11F	A	712.6	632.7	-39.9	-336.3	336.3	-2272.5	2272.5
		B	-552.6	-495.3	28.7	262.0	-262.0	-2782.5	2782.5
		C	-155.0	-147.9	3.6	75.7	-75.7	-1119.4	1119.4
9F	10F	A	692.8	636.9	-27.9	-332.4	332.4	-2835.8	2835.8
		B	-549.6	-502.5	23.6	263.0	-263.0	-3427.4	3427.4
		C	-138.0	-137.3	0.4	68.8	-68.8	-1419.5	1419.5
8F	9F	A	669.3	565.3	-52.0	-304.8	304.8	-3397.8	3397.8

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	B	-522.3	-465.9	28.2	244.0	-244.0	-4080.5	4080.5
		C	-127.5	-128.3	-0.4	63.2	-63.2	-1712.5	1712.5
7F	8F	A	811.7	714.8	-48.4	-381.6	381.6	-3966.6	3966.6
		B	-621.5	-551.5	35.0	293.3	-293.3	-4712.0	4712.0
		C	-236.0	-201.0	17.5	109.3	-109.3	-2036.4	2036.4
6F	7F	A	692.2	694.0	0.9	-346.5	346.5	-4537.3	4537.3
		B	-562.4	-529.8	16.3	273.0	-273.0	-5339.3	5339.3
		C	-182.4	-163.4	9.5	86.4	-86.4	-2367.3	2367.3
5F	6F	A	669.3	585.6	-41.8	-313.7	313.7	-5104.7	5104.7
		B	-537.2	-456.2	40.5	248.3	-248.3	-5989.8	5989.8
		C	-161.1	-136.7	12.2	74.4	-74.4	-2679.1	2679.1
4F	5F	A	793.4	709.6	-41.9	-375.7	375.7	-5674.8	5674.8
		B	-657.3	-556.4	50.5	303.4	-303.4	-6643.4	6643.4
		C	-182.8	-152.3	15.3	83.8	-83.8	-2995.1	2995.1
3F	4F	A	668.3	685.9	8.8	-338.5	338.5	-6247.4	6247.4
		B	-578.3	-530.2	24.0	277.1	-277.1	-7307.0	7307.0
		C	-148.3	-120.4	14.0	67.2	-67.2	-3310.1	3310.1
2F	3F	A	651.8	604.7	-23.6	-314.1	314.1	-6816.8	6816.8
		B	-569.5	-461.3	54.1	257.7	-257.7	-7991.6	7991.6
		C	-129.7	-102.3	13.7	58.0	-58.0	-3608.4	3608.4
1F	2F	A	710.7	1023.2	156.3	-376.9	376.9	-7388.8	7388.8
		B	-668.5	-840.5	-86.0	328.0	-328.0	-8687.7	8687.7
		C	-115.2	-96.8	9.2	46.1	-46.1	-3909.8	3909.8

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-585.0	-327.3	128.8	228.1	-228.1	64.7	-64.7
		B	-625.7	-404.0	110.8	257.4	-257.4	-47.9	47.9
		C	-93.2	-62.7	15.2	39.0	-39.0	-19.1	19.1
12F	13F	A	-707.6	-520.8	93.4	307.1	-307.1	176.8	-176.8
		B	-871.6	-691.7	90.0	390.8	-390.8	-87.9	87.9
		C	-215.4	-186.4	14.5	100.4	-100.4	-94.7	94.7
11F	12F	A	-803.6	-766.8	18.4	390.2	-390.2	320.5	-320.5
		B	-1035.3	-998.6	18.3	505.3	-505.3	-110.9	110.9
		C	-262.6	-278.5	-8.0	134.4	-134.4	-218.6	218.6
10F	11F	A	-980.0	-813.4	83.3	448.3	-448.3	509.6	-509.6
		B	-1325.8	-1138.0	93.9	616.0	-616.0	-120.6	120.6
		C	-388.9	-364.1	12.4	188.3	-188.3	-401.6	401.6
9F	10F	A	-1115.9	-956.6	79.7	518.1	-518.1	718.3	-718.3
		B	-1496.1	-1302.7	96.7	699.7	-699.7	-111.5	111.5
		C	-442.1	-422.6	9.8	216.2	-216.2	-622.9	622.9
8F	9F	A	-1114.4	-1073.2	20.6	540.1	-540.1	942.7	-942.7
		B	-1594.3	-1581.3	6.5	784.1	-784.1	-83.9	83.9
		C	-506.0	-576.8	-35.4	267.4	-267.4	-878.6	878.6
7F	8F	A	-893.7	-883.5	5.1	444.3	-444.3	1153.0	-1153.0
		B	-1836.3	-1708.3	64.0	886.2	-886.2	140.2	-140.2
		C	-976.6	-873.4	51.6	462.5	-462.5	-1314.9	1314.9
6F	7F	A	-1075.3	-957.5	58.9	508.2	-508.2	1363.8	-1363.8
		B	-1943.1	-1827.0	58.1	942.5	-942.5	431.0	-431.0
		C	-955.5	-907.0	24.3	465.6	-465.6	-1818.6	1818.6
5F	6F	A	-1079.0	-1052.0	13.5	532.8	-532.8	1582.0	-1582.0
		B	-2018.8	-1887.1	65.8	976.5	-976.5	752.4	-752.4
		C	-1047.1	-998.8	24.1	511.5	-511.5	-2359.8	2359.8
4F	5F	A	-1012.6	-1004.6	4.0	504.3	-504.3	1804.5	-1804.5
		B	-2280.4	-2134.0	73.2	1103.6	-1103.6	1137.0	-1137.0
		C	-1172.5	-1120.5	26.0	573.2	-573.2	-2968.9	2968.9
3F	4F	A	-1048.9	-1069.2	-10.2	529.5	-529.5	2026.9	-2026.9
		B	-2225.1	-2219.6	2.7	1111.2	-1111.2	1569.5	-1569.5
		C	-1207.7	-1197.8	5.0	601.4	-601.4	-3625.3	3625.3
2F	3F	A	-917.4	-1335.4	-209.0	563.2	-563.2	2241.4	-2241.4
		B	-2113.5	-2391.6	-139.0	1126.3	-1126.3	2024.1	-2024.1
		C	-1176.9	-1292.5	-57.8	617.4	-617.4	-4295.7	4295.7
1F	2F	A	-294.1	-2415.7	-1060.8	589.1	-589.1	2417.5	-2417.5
		B	-1308.0	-3541.0	-1116.5	1054.1	-1054.1	2435.7	-2435.7
		C	-787.9	-1801.6	-506.9	563.0	-563.0	-4884.1	4884.1

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	585.0	327.3	-128.8	-228.1	228.1	-64.7	64.7
		B	625.7	404.0	-110.8	-257.4	257.4	47.9	-47.9
		C	93.2	62.7	-15.2	-39.0	39.0	19.1	-19.1
12F	13F	A	707.6	520.8	-93.4	-307.1	307.1	-176.8	176.8
		B	871.6	691.7	-90.0	-390.8	390.8	87.9	-87.9
		C	215.4	186.4	-14.5	-100.4	100.4	94.7	-94.7
11F	12F	A	803.6	766.8	-18.4	-390.2	390.2	-320.5	320.5
		B	1035.3	998.6	-18.3	-505.3	505.3	110.9	-110.9
		C	262.6	278.5	8.0	-134.4	134.4	218.6	-218.6
10F	11F	A	980.0	813.4	-83.3	-448.3	448.3	-509.6	509.6
		B	1325.8	1138.0	-93.9	-616.0	616.0	120.6	-120.6
		C	388.9	364.1	-12.4	-188.3	188.3	401.6	-401.6
9F	10F	A	1115.9	956.6	-79.7	-518.1	518.1	-718.3	718.3
		B	1496.1	1302.7	-96.7	-699.7	699.7	111.5	-111.5
		C	442.1	422.6	-9.8	-216.2	216.2	622.9	-622.9
8F	9F	A	1114.4	1073.2	-20.6	-540.1	540.1	-942.7	942.7
		B	1594.3	1581.3	-6.5	-784.1	784.1	83.9	-83.9
		C	506.0	576.8	35.4	-267.4	267.4	878.6	-878.6
7F	8F	A	893.7	883.5	-5.1	-444.3	444.3	-1153.0	1153.0
		B	1836.3	1708.3	-64.0	-886.2	886.2	-140.2	140.2
		C	976.6	873.4	-51.6	-462.5	462.5	1314.9	-1314.9
6F	7F	A	1075.3	957.5	-58.9	-508.2	508.2	-1363.8	1363.8
		B	1943.1	1827.0	-58.1	-942.5	942.5	-431.0	431.0
		C	955.5	907.0	-24.3	-465.6	465.6	1818.6	-1818.6
5F	6F	A	1079.0	1052.0	-13.5	-532.8	532.8	-1582.0	1582.0
		B	2018.8	1887.1	-65.8	-976.5	976.5	-752.4	752.4
		C	1047.1	998.8	-24.1	-511.5	511.5	2359.8	-2359.8
4F	5F	A	1012.6	1004.6	-4.0	-504.3	504.3	-1804.5	1804.5
		B	2280.4	2134.0	-73.2	-1103.6	1103.6	-1137.0	1137.0
		C	1172.5	1120.5	-26.0	-573.2	573.2	2968.9	-2968.9
3F	4F	A	1048.9	1069.2	10.2	-529.5	529.5	-2026.9	2026.9
		B	2225.1	2219.6	-2.7	-1111.2	1111.2	-1569.5	1569.5
		C	1207.7	1197.8	-5.0	-601.4	601.4	3625.3	-3625.3
2F	3F	A	917.4	1335.4	209.0	-563.2	563.2	-2241.4	2241.4
		B	2113.5	2391.6	139.0	-1126.3	1126.3	-2024.1	2024.1
		C	1176.9	1292.5	57.8	-617.4	617.4	4295.7	-4295.7
1F	2F	A	294.1	2415.7	1060.8	-589.1	589.1	-2417.5	2417.5
		B	1308.0	3541.0	1116.5	-1054.1	1054.1	-2435.7	2435.7
		C	787.9	1801.6	506.9	-563.0	563.0	4884.1	-4884.1

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-1280.9	1441.6	1127.5	480.4	498.0	0.0	0.0
	B	C	-399.6	171.8	69.8	181.8	118.5	0.0	0.0
13F	A	B	-1348.5	1216.2	749.4	407.8	392.9	0.0	0.0
	B	C	-50.1	257.9	82.5	73.4	137.2	0.0	0.0
12F	A	B	-1272.1	1178.8	806.3	405.7	395.1	0.0	0.0
	B	C	-124.0	215.3	66.8	89.6	121.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1310.6	1153.5	819.6	413.6	395.9	0.0	0.0
	B	C	-71.4	261.4	73.2	77.6	136.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1321.0	1157.6	812.4	414.0	395.6	0.0	0.0
	B	C	-72.2	269.5	68.8	76.6	137.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1302.4	1163.0	818.9	412.6	396.9	0.0	0.0
	B	C	-99.1	248.6	65.8	83.3	130.9	0.0	0.0
8F	A	B	-1373.4	1154.3	787.8	417.1	392.5	0.0	0.0
	B	C	-25.3	350.9	60.4	63.7	160.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1403.4	1169.9	765.0	417.9	391.7	0.0	0.0
	B	C	-14.3	367.4	57.6	59.9	164.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1360.8	1196.0	773.3	414.1	395.5	0.0	0.0
	B	C	-89.3	308.0	49.8	78.6	145.4	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	A	B	-1376.6	1229.5	748.6	413.1	396.5	0.0	0.0
	B	C	-76.8	300.6	59.7	77.8	146.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1375.8	1260.2	733.7	411.3	398.2	0.0	0.0
	B	C	-87.3	280.1	64.7	82.2	141.8	0.0	0.0
3F	A	B	-1336.6	1290.4	738.2	407.5	402.1	0.0	0.0
	B	C	-153.4	228.7	57.4	98.5	125.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1315.5	1335.8	726.0	403.8	405.8	0.0	0.0
	B	C	-173.1	196.2	63.8	105.7	118.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1023.0	2621.4	2078.7	707.7	885.3	0.0	0.0
	B	C	-1773.1	90.6	-404.4	494.8	27.4	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	580.5	577.9	1.3	-64.4	64.4	0.0	0.0
	B	C	60.1	106.7	-23.3	-23.2	23.2	0.0	0.0
13F	A	B	1031.0	1004.4	13.3	-113.1	113.1	0.0	0.0
	B	C	276.4	285.6	-4.6	-78.1	78.1	0.0	0.0
12F	A	B	1320.6	1281.1	19.7	-144.5	144.5	0.0	0.0
	B	C	439.6	445.6	-3.0	-122.9	122.9	0.0	0.0
11F	A	B	1740.0	1670.7	34.7	-189.5	189.5	0.0	0.0
	B	C	648.9	666.7	-8.9	-182.7	182.7	0.0	0.0
10F	A	B	1922.1	1844.0	39.1	-209.2	209.2	0.0	0.0
	B	C	778.6	799.4	-10.4	-219.2	219.2	0.0	0.0
9F	A	B	2063.8	1985.2	39.3	-224.9	224.9	0.0	0.0
	B	C	895.0	916.9	-10.9	-251.7	251.7	0.0	0.0
8F	A	B	1957.5	1823.2	67.1	-210.0	210.0	0.0	0.0
	B	C	1589.6	1556.3	16.7	-436.9	436.9	0.0	0.0
7F	A	B	1950.0	1846.5	51.8	-210.9	210.9	0.0	0.0
	B	C	1793.9	1823.5	-14.8	-502.4	502.4	0.0	0.0
6F	A	B	2028.5	1899.4	64.6	-218.2	218.2	0.0	0.0
	B	C	1923.5	1936.8	-6.7	-536.2	536.2	0.0	0.0
5F	A	B	2057.5	1951.1	53.2	-222.7	222.7	0.0	0.0
	B	C	2176.2	2138.7	18.7	-599.3	599.3	0.0	0.0
4F	A	B	2047.5	1958.5	44.5	-222.6	222.6	0.0	0.0
	B	C	2343.3	2279.9	31.7	-642.1	642.1	0.0	0.0
3F	A	B	1982.1	1881.9	50.1	-214.7	214.7	0.0	0.0
	B	C	2382.1	2314.1	34.0	-652.3	652.3	0.0	0.0
2F	A	B	1627.0	1546.0	40.5	-176.3	176.3	0.0	0.0
	B	C	2088.1	2022.2	32.9	-570.9	570.9	0.0	0.0
1F	A	B	2409.5	1720.4	344.5	-229.4	229.4	0.0	0.0
	B	C	1796.1	1781.2	7.4	-496.8	496.8	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-580.5	-577.9	-1.3	64.4	-64.4	0.0	0.0
	B	C	-60.1	-106.7	23.3	23.2	-23.2	0.0	0.0
13F	A	B	-1031.0	-1004.4	-13.3	113.1	-113.1	0.0	0.0
	B	C	-276.4	-285.6	4.6	78.1	-78.1	0.0	0.0
12F	A	B	-1320.6	-1281.1	-19.7	144.5	-144.5	0.0	0.0
	B	C	-439.6	-445.6	3.0	122.9	-122.9	0.0	0.0
11F	A	B	-1740.0	-1670.7	-34.7	189.5	-189.5	0.0	0.0
	B	C	-648.9	-666.7	8.9	182.7	-182.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1922.1	-1844.0	-39.1	209.2	-209.2	0.0	0.0
	B	C	-778.6	-799.4	10.4	219.2	-219.2	0.0	0.0
9F	A	B	-2063.8	-1985.2	-39.3	224.9	-224.9	0.0	0.0
	B	C	-895.0	-916.9	10.9	251.7	-251.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1957.5	-1823.2	-67.1	210.0	-210.0	0.0	0.0
	B	C	-1589.6	-1556.3	-16.7	436.9	-436.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1950.0	-1846.5	-51.8	210.9	-210.9	0.0	0.0
	B	C	-1793.9	-1823.5	14.8	502.4	-502.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2028.5	-1899.4	-64.6	218.2	-218.2	0.0	0.0
	B	C	-1923.5	-1936.8	6.7	536.2	-536.2	0.0	0.0
5F	A	B	-2057.5	-1951.1	-53.2	222.7	-222.7	0.0	0.0
	B	C	-2176.2	-2138.7	-18.7	599.3	-599.3	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	A	B	-2047.5	-1958.5	-44.5	222.6	-222.6	0.0	0.0
	B	C	-2343.3	-2279.9	-31.7	642.1	-642.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1982.1	-1881.9	-50.1	214.7	-214.7	0.0	0.0
	B	C	-2382.1	-2314.1	-34.0	652.3	-652.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1627.0	-1546.0	-40.5	176.3	-176.3	0.0	0.0
	B	C	-2088.1	-2022.2	-32.9	570.9	-570.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2409.5	-1720.4	-344.5	229.4	-229.4	0.0	0.0
	B	C	-1796.1	-1781.2	-7.4	496.8	-496.8	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1280.9	812.8	-234.1	-523.4	523.4	-586.5	586.5
		B	-1042.0	-725.6	158.2	441.9	-441.9	-830.5	830.5
		C	-171.8	-155.7	8.0	81.9	-81.9	-253.9	253.9
12F	13F	A	535.6	581.9	23.2	-279.4	279.4	-1115.1	1115.1
		B	-440.6	-479.1	-19.3	229.9	-229.9	-1420.6	1420.6
		C	-102.2	-107.1	-2.5	52.3	-52.3	-503.8	503.8
11F	12F	A	690.2	600.6	-44.8	-320.7	320.7	-1644.9	1644.9
		B	-575.7	-507.2	34.2	269.1	-269.1	-2033.7	2033.7
		C	-108.2	-114.3	-3.0	55.3	-55.3	-739.2	739.2
10F	11F	A	710.0	630.5	-39.7	-335.1	335.1	-2185.5	2185.5
		B	-574.9	-514.8	30.0	272.4	-272.4	-2638.7	2638.7
		C	-147.1	-140.0	3.6	71.8	-71.8	-992.5	992.5
9F	10F	A	690.5	634.9	-27.8	-331.3	331.3	-2730.0	2730.0
		B	-570.6	-521.7	24.5	273.1	-273.1	-3246.4	3246.4
		C	-129.5	-128.3	0.6	64.5	-64.5	-1248.6	1248.6
8F	9F	A	667.5	563.7	-51.9	-304.0	304.0	-3275.3	3275.3
		B	-542.3	-483.4	29.4	253.2	-253.2	-3864.2	3864.2
		C	-120.3	-122.7	-1.2	60.0	-60.0	-1498.9	1498.9
7F	8F	A	809.6	713.0	-48.3	-380.7	380.7	-3812.3	3812.3
		B	-645.6	-572.4	36.6	304.5	-304.5	-4444.0	4444.0
		C	-228.1	-193.4	17.4	105.4	-105.4	-1780.3	1780.3
6F	7F	A	690.4	692.8	1.2	-345.8	345.8	-4352.6	4352.6
		B	-583.1	-549.7	16.7	283.2	-283.2	-5021.4	5021.4
		C	-174.0	-155.2	9.4	82.3	-82.3	-2068.7	2068.7
5F	6F	A	668.0	584.8	-41.6	-313.2	313.2	-4896.6	4896.6
		B	-557.0	-472.6	42.2	257.4	-257.4	-5628.7	5628.7
		C	-152.8	-128.9	11.9	70.4	-70.4	-2339.2	2339.2
4F	5F	A	791.8	708.7	-41.6	-375.1	375.1	-5446.4	5446.4
		B	-680.1	-575.7	52.2	313.9	-313.9	-6242.6	6242.6
		C	-171.8	-141.9	14.9	78.4	-78.4	-2614.1	2614.1
3F	4F	A	667.1	685.4	9.1	-338.1	338.1	-6003.1	6003.1
		B	-597.2	-547.5	24.8	286.2	-286.2	-6870.8	6870.8
		C	-138.2	-110.6	13.8	62.2	-62.2	-2888.7	2888.7
2F	3F	A	651.2	605.2	-23.0	-314.1	314.1	-6563.2	6563.2
		B	-589.4	-480.5	54.5	267.5	-267.5	-7526.1	7526.1
		C	-118.1	-89.8	14.1	52.0	-52.0	-3147.7	3147.7
1F	2F	A	710.3	1023.0	156.3	-376.8	376.8	-7132.4	7132.4
		B	-682.3	-848.3	-83.0	332.7	-332.7	-8198.5	8198.5
		C	-106.3	-90.6	7.9	42.8	-42.8	-3410.7	3410.7

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-580.5	-324.9	127.8	226.3	-226.3	58.2	-58.2
		B	-638.0	-411.0	113.5	262.2	-262.2	-45.1	45.1
		C	-106.7	-70.9	17.9	44.4	-44.4	-15.2	15.2
12F	13F	A	-706.1	-519.7	93.2	306.5	-306.5	163.8	-163.8
		B	-869.9	-689.3	90.3	389.8	-389.8	-85.4	85.4
		C	-214.7	-184.7	15.0	99.8	-99.8	-84.4	84.4
11F	12F	A	-800.9	-764.2	18.3	388.8	-388.8	301.2	-301.2
		B	-1031.5	-996.5	17.5	503.9	-503.9	-112.9	112.9
		C	-260.9	-278.1	-8.6	133.9	-133.9	-198.4	198.4
10F	11F	A	-975.8	-810.0	82.9	446.5	-446.5	483.8	-483.8
		B	-1323.0	-1134.7	94.2	614.4	-614.4	-127.3	127.3

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	C	-388.7	-362.7	13.0	187.8	-187.8	-367.0	367.0
9F	10F	A	-1112.1	-953.6	79.2	516.4	-516.4	686.6	-686.6
		B	-1487.8	-1294.0	96.9	695.5	-695.5	-126.5	126.5
		C	-436.6	-415.7	10.5	213.1	-213.1	-570.6	570.6
8F	9F	A	-1110.2	-1068.9	20.7	538.1	-538.1	905.7	-905.7
		B	-1586.2	-1576.9	4.7	781.0	-781.0	-111.0	111.0
		C	-501.3	-575.3	-37.0	265.8	-265.8	-806.4	806.4
7F	8F	A	-888.6	-879.1	4.7	441.9	-441.9	1103.9	-1103.9
		B	-1835.9	-1705.6	65.2	885.4	-885.4	88.3	-88.3
		C	-980.9	-874.1	53.4	463.7	-463.7	-1225.1	1225.1
6F	7F	A	-1070.9	-953.6	58.7	506.1	-506.1	1303.6	-1303.6
		B	-1934.8	-1817.7	58.5	938.1	-938.1	347.4	-347.4
		C	-949.4	-900.3	24.6	462.4	-462.4	-1708.6	1708.6
5F	6F	A	-1074.9	-1048.2	13.4	530.8	-530.8	1512.5	-1512.5
		B	-2005.1	-1872.8	66.2	969.5	-969.5	633.6	-633.6
		C	-1036.5	-987.5	24.5	506.0	-506.0	-2227.2	2227.2
4F	5F	A	-1009.3	-1001.5	3.9	502.7	-502.7	1727.0	-1727.0
		B	-2254.4	-2107.9	73.2	1090.6	-1090.6	977.6	-977.6
		C	-1151.2	-1099.0	26.1	562.6	-562.6	-2810.3	2810.3
3F	4F	A	-1046.0	-1066.6	-10.3	528.1	-528.1	1942.6	-1942.6
		B	-2193.9	-2188.0	2.9	1095.5	-1095.5	1367.2	-1367.2
		C	-1180.9	-1170.7	5.1	587.9	-587.9	-3438.3	3438.3
2F	3F	A	-915.6	-1333.5	-209.0	562.3	-562.3	2152.1	-2152.1
		B	-2076.0	-2353.6	-138.8	1107.4	-1107.4	1781.9	-1781.9
		C	-1143.4	-1258.6	-57.6	600.5	-600.5	-4079.9	4079.9
1F	2F	A	-293.5	-2409.5	-1058.0	587.6	-587.6	2324.9	-2324.9
		B	-1280.5	-3516.5	-1118.0	1042.8	-1042.8	2163.2	-2163.2
		C	-763.6	-1781.2	-508.8	553.2	-553.2	-4644.6	4644.6

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	580.5	324.9	-127.8	-226.3	226.3	-58.2	58.2
		B	638.0	411.0	-113.5	-262.2	262.2	45.1	-45.1
		C	106.7	70.9	-17.9	-44.4	44.4	15.2	-15.2
12F	13F	A	706.1	519.7	-93.2	-306.5	306.5	-163.8	163.8
		B	869.9	689.3	-90.3	-389.8	389.8	85.4	-85.4
		C	214.7	184.7	-15.0	-99.8	99.8	84.4	-84.4
11F	12F	A	800.9	764.2	-18.3	-388.8	388.8	-301.2	301.2
		B	1031.5	996.5	-17.5	-503.9	503.9	112.9	-112.9
		C	260.9	278.1	8.6	-133.9	133.9	198.4	-198.4
10F	11F	A	975.8	810.0	-82.9	-446.5	446.5	-483.8	483.8
		B	1323.0	1134.7	-94.2	-614.4	614.4	127.3	-127.3
		C	388.7	362.7	-13.0	-187.8	187.8	367.0	-367.0
9F	10F	A	1112.1	953.6	-79.2	-516.4	516.4	-686.6	686.6
		B	1487.8	1294.0	-96.9	-695.5	695.5	126.5	-126.5
		C	436.6	415.7	-10.5	-213.1	213.1	570.6	-570.6
8F	9F	A	1110.2	1068.9	-20.7	-538.1	538.1	-905.7	905.7
		B	1586.2	1576.9	-4.7	-781.0	781.0	111.0	-111.0
		C	501.3	575.3	37.0	-265.8	265.8	806.4	-806.4
7F	8F	A	888.6	879.1	-4.7	-441.9	441.9	-1103.9	1103.9
		B	1835.9	1705.6	-65.2	-885.4	885.4	-88.3	88.3
		C	980.9	874.1	-53.4	-463.7	463.7	1225.1	-1225.1
6F	7F	A	1070.9	953.6	-58.7	-506.1	506.1	-1303.6	1303.6
		B	1934.8	1817.7	-58.5	-938.1	938.1	-347.4	347.4
		C	949.4	900.3	-24.6	-462.4	462.4	1708.6	-1708.6
5F	6F	A	1074.9	1048.2	-13.4	-530.8	530.8	-1512.5	1512.5
		B	2005.1	1872.8	-66.2	-969.5	969.5	-633.6	633.6
		C	1036.5	987.5	-24.5	-506.0	506.0	2227.2	-2227.2
4F	5F	A	1009.3	1001.5	-3.9	-502.7	502.7	-1727.0	1727.0
		B	2254.4	2107.9	-73.2	-1090.6	1090.6	-977.6	977.6
		C	1151.2	1099.0	-26.1	-562.6	562.6	2810.3	-2810.3
3F	4F	A	1046.0	1066.6	10.3	-528.1	528.1	-1942.6	1942.6
		B	2193.9	2188.0	-2.9	-1095.5	1095.5	-1367.2	1367.2
		C	1180.9	1170.7	-5.1	-587.9	587.9	3438.3	-3438.3
2F	3F	A	915.6	1333.5	209.0	-562.3	562.3	-2152.1	2152.1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	B	2076.0	2353.6	138.8	-1107.4	1107.4	-1781.9	1781.9
		C	1143.4	1258.6	57.6	-600.5	600.5	4079.9	-4079.9
1F	2F	A	293.5	2409.5	1058.0	-587.6	587.6	-2324.9	2324.9
		B	1280.5	3516.5	1118.0	-1042.8	1042.8	-2163.2	2163.2
		C	763.6	1781.2	508.8	-553.2	553.2	4644.6	-4644.6

=====

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-879.0	939.5	639.2	308.7	315.6	0.0	0.0
	B	C	-215.0	144.0	47.0	112.0	92.3	0.0	0.0
13F	A	B	-1048.9	979.2	566.8	329.3	322.0	0.0	0.0
	B	C	-53.0	229.2	73.5	75.7	139.7	0.0	0.0
12F	A	B	-1022.5	962.1	588.5	328.8	322.5	0.0	0.0
	B	C	-103.1	197.1	64.4	87.1	128.3	0.0	0.0
11F	A	B	-1051.3	948.3	613.1	338.3	327.3	0.0	0.0
	B	C	-82.6	208.8	68.9	82.6	132.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1060.5	950.3	607.5	338.7	326.9	0.0	0.0
	B	C	-82.4	211.2	67.7	82.3	133.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1048.3	950.5	613.6	338.0	327.5	0.0	0.0
	B	C	-100.3	196.4	66.2	86.8	128.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1109.7	928.4	611.9	346.6	326.9	0.0	0.0
	B	C	-83.6	206.9	69.3	83.1	132.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1133.1	937.5	595.7	347.4	326.1	0.0	0.0
	B	C	-84.1	206.4	69.3	83.2	132.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1101.1	954.4	603.3	344.7	328.8	0.0	0.0
	B	C	-106.1	187.6	67.7	88.9	126.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1108.2	981.8	586.0	343.6	330.0	0.0	0.0
	B	C	-104.7	184.7	69.8	89.1	126.3	0.0	0.0
4F	A	B	-1104.0	1005.6	576.2	342.0	331.5	0.0	0.0
	B	C	-109.8	178.0	70.7	90.7	124.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1073.9	1028.6	579.8	339.1	334.5	0.0	0.0
	B	C	-128.1	162.4	69.3	95.4	120.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1088.6	1105.8	592.5	348.6	351.0	0.0	0.0
	B	C	-141.9	158.3	73.8	103.1	122.7	0.0	0.0
1F	A	B	-853.9	2084.1	1562.8	570.2	706.9	0.0	0.0
	B	C	-1360.2	80.4	-283.6	404.4	48.9	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	371.5	356.9	7.3	-40.5	40.5	0.0	0.0
	B	C	152.3	156.3	-2.0	-42.9	42.9	0.0	0.0
13F	A	B	625.7	606.6	9.6	-68.5	68.5	0.0	0.0
	B	C	367.1	353.3	6.9	-100.1	100.1	0.0	0.0
12F	A	B	813.1	780.4	16.4	-88.5	88.5	0.0	0.0
	B	C	520.5	491.5	14.5	-140.5	140.5	0.0	0.0
11F	A	B	1206.0	1167.0	19.5	-131.8	131.8	0.0	0.0
	B	C	549.4	550.6	-0.6	-152.8	152.8	0.0	0.0
10F	A	B	1321.9	1279.2	21.3	-144.5	144.5	0.0	0.0
	B	C	629.1	626.8	1.1	-174.4	174.4	0.0	0.0
9F	A	B	1438.7	1384.5	27.1	-156.8	156.8	0.0	0.0
	B	C	700.7	692.6	4.0	-193.5	193.5	0.0	0.0
8F	A	B	1706.8	1662.8	22.0	-187.2	187.2	0.0	0.0
	B	C	689.3	702.2	-6.4	-193.3	193.3	0.0	0.0
7F	A	B	1715.1	1679.2	17.9	-188.6	188.6	0.0	0.0
	B	C	716.0	725.4	-4.7	-200.2	200.2	0.0	0.0
6F	A	B	1786.3	1741.6	22.3	-196.0	196.0	0.0	0.0
	B	C	766.1	777.3	-5.6	-214.4	214.4	0.0	0.0
5F	A	B	1796.7	1762.6	17.1	-197.7	197.7	0.0	0.0
	B	C	811.3	809.3	1.0	-225.1	225.1	0.0	0.0
4F	A	B	1776.9	1751.3	12.8	-196.0	196.0	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	824.8	816.9	3.9	-228.0	228.0	0.0	0.0
3F	A	B	1731.1	1698.1	16.5	-190.5	190.5	0.0	0.0
	B	C	816.7	809.1	3.8	-225.8	225.8	0.0	0.0
2F	A	B	1431.1	1422.0	4.6	-158.5	158.5	0.0	0.0
	B	C	718.5	718.8	-0.2	-199.6	199.6	0.0	0.0
1F	A	B	2250.9	1550.9	350.0	-211.2	211.2	0.0	0.0
	B	C	1520.0	1373.2	73.4	-401.8	401.8	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-371.5	-356.9	-7.3	40.5	-40.5	0.0	0.0
	B	C	-152.3	-156.3	2.0	42.9	-42.9	0.0	0.0
13F	A	B	-625.7	-606.6	-9.6	68.5	-68.5	0.0	0.0
	B	C	-367.1	-353.3	-6.9	100.1	-100.1	0.0	0.0
12F	A	B	-813.1	-780.4	-16.4	88.5	-88.5	0.0	0.0
	B	C	-520.5	-491.5	-14.5	140.5	-140.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1206.0	-1167.0	-19.5	131.8	-131.8	0.0	0.0
	B	C	-549.4	-550.6	0.6	152.8	-152.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1321.9	-1279.2	-21.3	144.5	-144.5	0.0	0.0
	B	C	-629.1	-626.8	-1.1	174.4	-174.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1438.7	-1384.5	-27.1	156.8	-156.8	0.0	0.0
	B	C	-700.7	-692.6	-4.0	193.5	-193.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1706.8	-1662.8	-22.0	187.2	-187.2	0.0	0.0
	B	C	-689.3	-702.2	6.4	193.3	-193.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1715.1	-1679.2	-17.9	188.6	-188.6	0.0	0.0
	B	C	-716.0	-725.4	4.7	200.2	-200.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1786.3	-1741.6	-22.3	196.0	-196.0	0.0	0.0
	B	C	-766.1	-777.3	5.6	214.4	-214.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1796.7	-1762.6	-17.1	197.7	-197.7	0.0	0.0
	B	C	-811.3	-809.3	-1.0	225.1	-225.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1776.9	-1751.3	-12.8	196.0	-196.0	0.0	0.0
	B	C	-824.8	-816.9	-3.9	228.0	-228.0	0.0	0.0
3F	A	B	-1731.1	-1698.1	-16.5	190.5	-190.5	0.0	0.0
	B	C	-816.7	-809.1	-3.8	225.8	-225.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1431.1	-1422.0	-4.6	158.5	-158.5	0.0	0.0
	B	C	-718.5	-718.8	0.2	199.6	-199.6	0.0	0.0
1F	A	B	-2250.9	-1550.9	-350.0	211.2	-211.2	0.0	0.0
	B	C	-1520.0	-1373.2	-73.4	401.8	-401.8	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	879.0	603.2	-137.9	-370.5	370.5	-398.5	398.5
		B	-724.6	-558.2	83.2	320.7	-320.7	-538.8	538.8
		C	-144.0	-135.3	4.3	69.8	-69.8	-162.3	162.3
12F	13F	A	445.8	490.1	22.2	-234.0	234.0	-844.5	844.5
		B	-368.0	-408.8	-20.4	194.2	-194.2	-1058.6	1058.6
		C	-93.8	-99.6	-2.9	48.4	-48.4	-374.2	374.2
11F	12F	A	532.4	490.5	-20.9	-254.1	254.1	-1286.3	1286.3
		B	-450.2	-417.1	16.6	215.5	-215.5	-1585.2	1585.2
		C	-97.5	-99.6	-1.0	49.0	-49.0	-572.9	572.9
10F	11F	A	560.9	519.3	-20.8	-270.0	270.0	-1738.4	1738.4
		B	-448.7	-420.4	14.2	217.3	-217.3	-2112.5	2112.5
		C	-109.2	-110.7	-0.8	55.0	-55.0	-781.5	781.5
9F	10F	A	541.2	527.7	-6.7	-267.2	267.2	-2191.1	2191.1
		B	-447.6	-435.2	6.2	220.7	-220.7	-2638.9	2638.9
		C	-100.5	-106.8	-3.1	51.8	-51.8	-992.8	992.8
8F	9F	A	520.5	448.0	-36.3	-239.2	239.2	-2641.0	2641.0
		B	-415.0	-373.1	20.9	194.6	-194.6	-3167.9	3167.9
		C	-89.7	-91.9	-1.1	44.8	-44.8	-1198.1	1198.1
7F	8F	A	661.7	578.7	-41.5	-310.1	310.1	-3122.5	3122.5
		B	-471.8	-418.2	26.8	222.5	-222.5	-3716.4	3716.4
		C	-115.0	-112.7	1.2	56.9	-56.9	-1411.1	1411.1
6F	7F	A	554.3	561.6	3.6	-279.0	279.0	-3606.3	3606.3
		B	-435.1	-417.6	8.8	213.2	-213.2	-4265.9	4265.9

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	C	-93.7	-99.2	-2.7	48.2	-48.2	-1627.2	1627.2
5F	6F	A	539.5	473.2	-33.2	-253.2	253.2	-4079.4	4079.4
		B	-430.7	-361.9	34.4	198.2	-198.2	-4814.9	4814.9
		C	-88.4	-84.7	1.8	43.3	-43.3	-1835.7	1835.7
4F	5F	A	635.1	572.6	-31.2	-301.9	301.9	-4551.9	4551.9
		B	-515.1	-433.6	40.7	237.2	-237.2	-5365.5	5365.5
		C	-100.0	-93.2	3.4	48.3	-48.3	-2046.3	2046.3
3F	4F	A	531.4	551.2	9.9	-270.7	270.7	-5022.2	5022.2
		B	-462.2	-425.8	18.2	222.0	-222.0	-5918.3	5918.3
		C	-84.8	-79.3	2.7	41.0	-41.0	-2257.7	2257.7
2F	3F	A	522.6	501.9	-10.4	-256.1	256.1	-5481.7	5481.7
		B	-474.7	-385.2	44.8	215.0	-215.0	-6470.2	6470.2
		C	-83.0	-74.5	4.2	39.4	-39.4	-2462.5	2462.5
1F	2F	A	586.7	853.9	133.6	-313.2	313.2	-5946.0	5946.0
		B	-578.8	-723.8	-72.5	283.2	-283.2	-7038.4	7038.4
		C	-83.7	-80.4	1.7	35.7	-35.7	-2673.4	2673.4

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-371.5	-156.9	107.3	132.1	-132.1	47.2	-47.2
		B	-509.2	-302.0	103.6	202.8	-202.8	8.2	-8.2
		C	-156.3	-109.5	23.4	66.4	-66.4	-50.5	50.5
12F	13F	A	-468.8	-297.6	85.6	191.6	-191.6	124.9	-124.9
		B	-671.6	-528.3	71.7	300.0	-300.0	48.2	-48.2
		C	-243.9	-221.0	11.5	116.2	-116.2	-160.4	160.4
11F	12F	A	-515.5	-537.3	-10.9	261.6	-261.6	222.4	-222.4
		B	-772.6	-772.9	-0.2	384.0	-384.0	108.7	-108.7
		C	-270.5	-262.4	4.1	132.4	-132.4	-310.8	310.8
10F	11F	A	-668.8	-563.8	52.5	308.1	-308.1	363.4	-363.4
		B	-943.5	-832.0	55.8	443.9	-443.9	139.8	-139.8
		C	-288.2	-282.7	2.7	142.7	-142.7	-478.5	478.5
9F	10F	A	-758.1	-643.9	57.1	350.5	-350.5	516.8	-516.8
		B	-1076.4	-967.8	54.3	511.1	-511.1	181.1	-181.1
		C	-344.1	-348.1	-2.0	173.0	-173.0	-669.7	669.7
8F	9F	A	-794.8	-891.1	-48.2	416.3	-416.3	682.2	-682.2
		B	-1117.3	-1166.7	-24.7	564.0	-564.0	231.1	-231.1
		C	-344.5	-380.2	-17.8	178.9	-178.9	-880.0	880.0
7F	8F	A	-815.7	-780.4	17.6	399.0	-399.0	883.6	-883.6
		B	-1185.4	-1111.6	36.9	574.2	-574.2	265.7	-265.7
		C	-322.0	-357.6	-17.8	169.9	-169.9	-1092.8	1092.8
6F	7F	A	-934.7	-829.0	52.9	440.9	-440.9	1086.1	-1086.1
		B	-1283.6	-1182.9	50.4	616.6	-616.6	311.1	-311.1
		C	-367.8	-384.5	-8.3	188.1	-188.1	-1313.7	1313.7
5F	6F	A	-957.3	-942.0	7.6	474.8	-474.8	1293.9	-1293.9
		B	-1324.8	-1264.8	30.0	647.4	-647.4	361.9	-361.9
		C	-392.8	-456.4	-31.8	212.3	-212.3	-1547.0	1547.0
4F	5F	A	-854.7	-865.6	-5.4	430.1	-430.1	1502.3	-1502.3
		B	-1309.1	-1259.1	25.0	642.0	-642.0	422.7	-422.7
		C	-352.9	-420.2	-33.6	193.3	-193.3	-1789.8	1789.8
3F	4F	A	-911.3	-934.1	-11.4	461.4	-461.4	1707.5	-1707.5
		B	-1317.1	-1353.4	-18.2	667.6	-667.6	485.4	-485.4
		C	-396.7	-484.8	-44.0	220.4	-220.4	-2033.4	2033.4
2F	3F	A	-796.9	-1243.6	-223.3	510.1	-510.1	1905.3	-1905.3
		B	-1161.4	-1483.3	-161.0	661.2	-661.2	543.9	-543.9
		C	-324.3	-503.3	-89.5	206.9	-206.9	-2271.1	2271.1
1F	2F	A	-187.5	-2250.9	-1031.7	530.1	-530.1	2068.9	-2068.9
		B	-657.1	-3070.8	-1206.9	810.4	-810.4	598.1	-598.1
		C	-215.5	-1373.2	-578.9	345.4	-345.4	-2477.9	2477.9

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	371.5	156.9	-107.3	-132.1	132.1	-47.2	47.2
		B	509.2	302.0	-103.6	-202.8	202.8	-8.2	8.2
		C	156.3	109.5	-23.4	-66.4	66.4	50.5	-50.5

* 6 フレーム柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	468. 8	297. 6	-85. 6	-191. 6	191. 6	-124. 9	124. 9
		B	671. 6	528. 3	-71. 7	-300. 0	300. 0	-48. 2	48. 2
		C	243. 9	221. 0	-11. 5	-116. 2	116. 2	160. 4	-160. 4
11F	12F	A	515. 5	537. 3	10. 9	-261. 6	261. 6	-222. 4	222. 4
		B	772. 6	772. 9	0. 2	-384. 0	384. 0	-108. 7	108. 7
		C	270. 5	262. 4	-4. 1	-132. 4	132. 4	310. 8	-310. 8
10F	11F	A	668. 8	563. 8	-52. 5	-308. 1	308. 1	-363. 4	363. 4
		B	943. 5	832. 0	-55. 8	-443. 9	443. 9	-139. 8	139. 8
		C	288. 2	282. 7	-2. 7	-142. 7	142. 7	478. 5	-478. 5
9F	10F	A	758. 1	643. 9	-57. 1	-350. 5	350. 5	-516. 8	516. 8
		B	1076. 4	967. 8	-54. 3	-511. 1	511. 1	-181. 1	181. 1
		C	344. 1	348. 1	2. 0	-173. 0	173. 0	669. 7	-669. 7
8F	9F	A	794. 8	891. 1	48. 2	-416. 3	416. 3	-682. 2	682. 2
		B	1117. 3	1166. 7	24. 7	-564. 0	564. 0	-231. 1	231. 1
		C	344. 5	380. 2	17. 8	-178. 9	178. 9	880. 0	-880. 0
7F	8F	A	815. 7	780. 4	-17. 6	-399. 0	399. 0	-883. 6	883. 6
		B	1185. 4	1111. 6	-36. 9	-574. 2	574. 2	-265. 7	265. 7
		C	322. 0	357. 6	17. 8	-169. 9	169. 9	1092. 8	-1092. 8
6F	7F	A	934. 7	829. 0	-52. 9	-440. 9	440. 9	-1086. 1	1086. 1
		B	1283. 6	1182. 9	-50. 4	-616. 6	616. 6	-311. 1	311. 1
		C	367. 8	384. 5	8. 3	-188. 1	188. 1	1313. 7	-1313. 7
5F	6F	A	957. 3	942. 0	-7. 6	-474. 8	474. 8	-1293. 9	1293. 9
		B	1324. 8	1264. 8	-30. 0	-647. 4	647. 4	-361. 9	361. 9
		C	392. 8	456. 4	31. 8	-212. 3	212. 3	1547. 0	-1547. 0
4F	5F	A	854. 7	865. 6	5. 4	-430. 1	430. 1	-1502. 3	1502. 3
		B	1309. 1	1259. 1	-25. 0	-642. 0	642. 0	-422. 7	422. 7
		C	352. 9	420. 2	33. 6	-193. 3	193. 3	1789. 8	-1789. 8
3F	4F	A	911. 3	934. 1	11. 4	-461. 4	461. 4	-1707. 5	1707. 5
		B	1317. 1	1353. 4	18. 2	-667. 6	667. 6	-485. 4	485. 4
		C	396. 7	484. 8	44. 0	-220. 4	220. 4	2033. 4	-2033. 4
2F	3F	A	796. 9	1243. 6	223. 3	-510. 1	510. 1	-1905. 3	1905. 3
		B	1161. 4	1483. 3	161. 0	-661. 2	661. 2	-543. 9	543. 9
		C	324. 3	503. 3	89. 5	-206. 9	206. 9	2271. 1	-2271. 1
1F	2F	A	187. 5	2250. 9	1031. 7	-530. 1	530. 1	-2068. 9	2068. 9
		B	657. 1	3070. 8	1206. 9	-810. 4	810. 4	-598. 1	598. 1
		C	215. 5	1373. 2	578. 9	-345. 4	345. 4	2477. 9	-2477. 9

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図（kN）

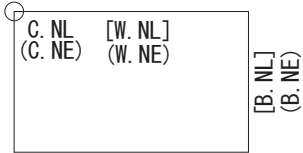

長期

C. NL : 柱軸力 (kN)

W. NL : 壁柱軸力 (kN)

B. NL : ブレース鉛直力 (kN)

重心計算用軸力 (固定荷重＋地震用積載荷重時)


(C. NE) : 柱軸力 (kN)


(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)


(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)


C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6


14F 階 (S=1/239)

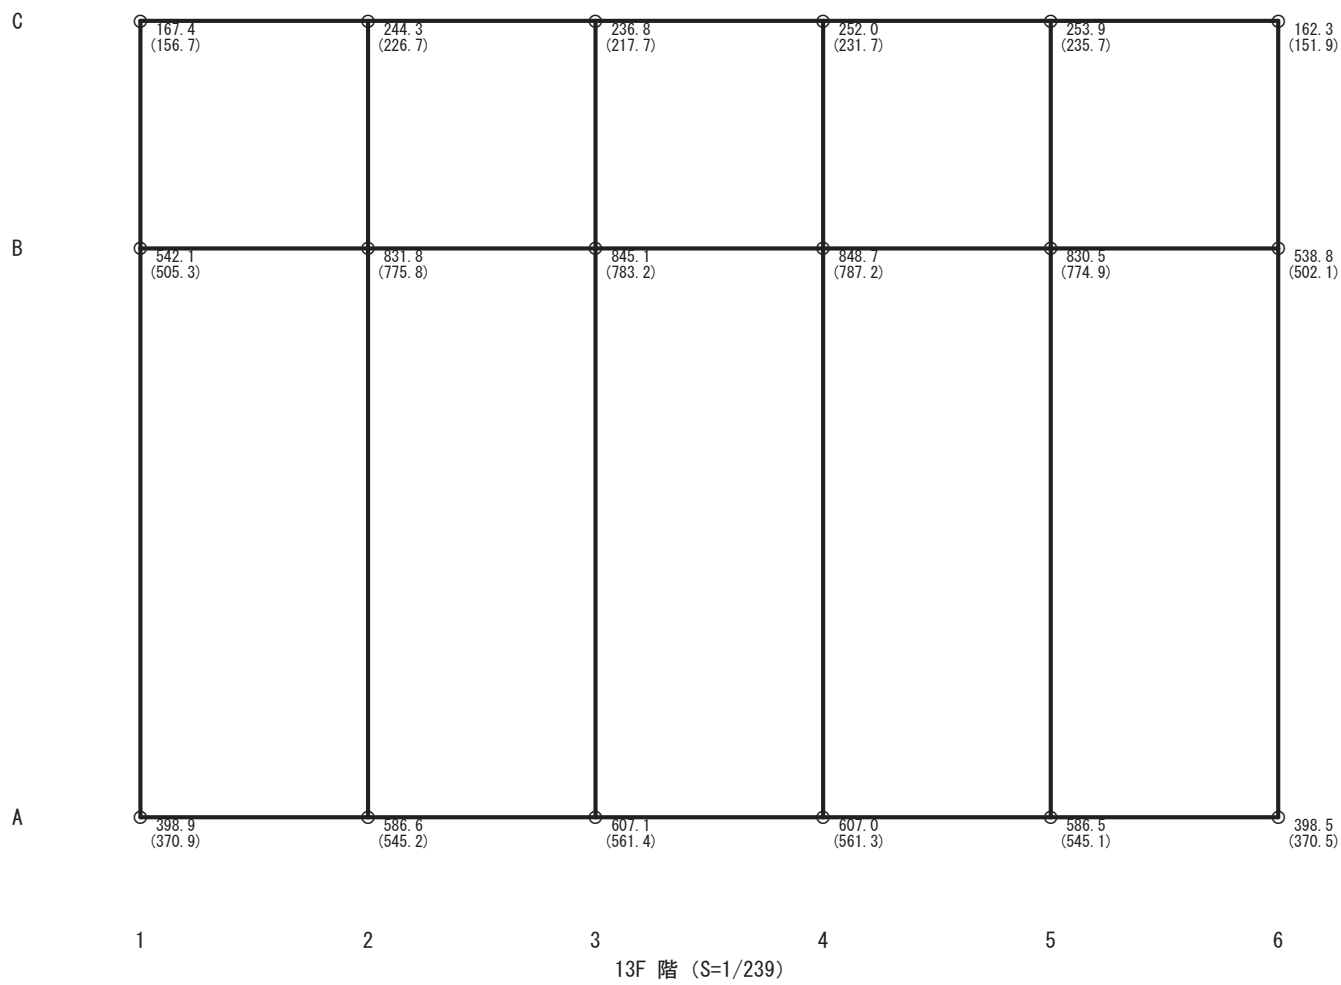


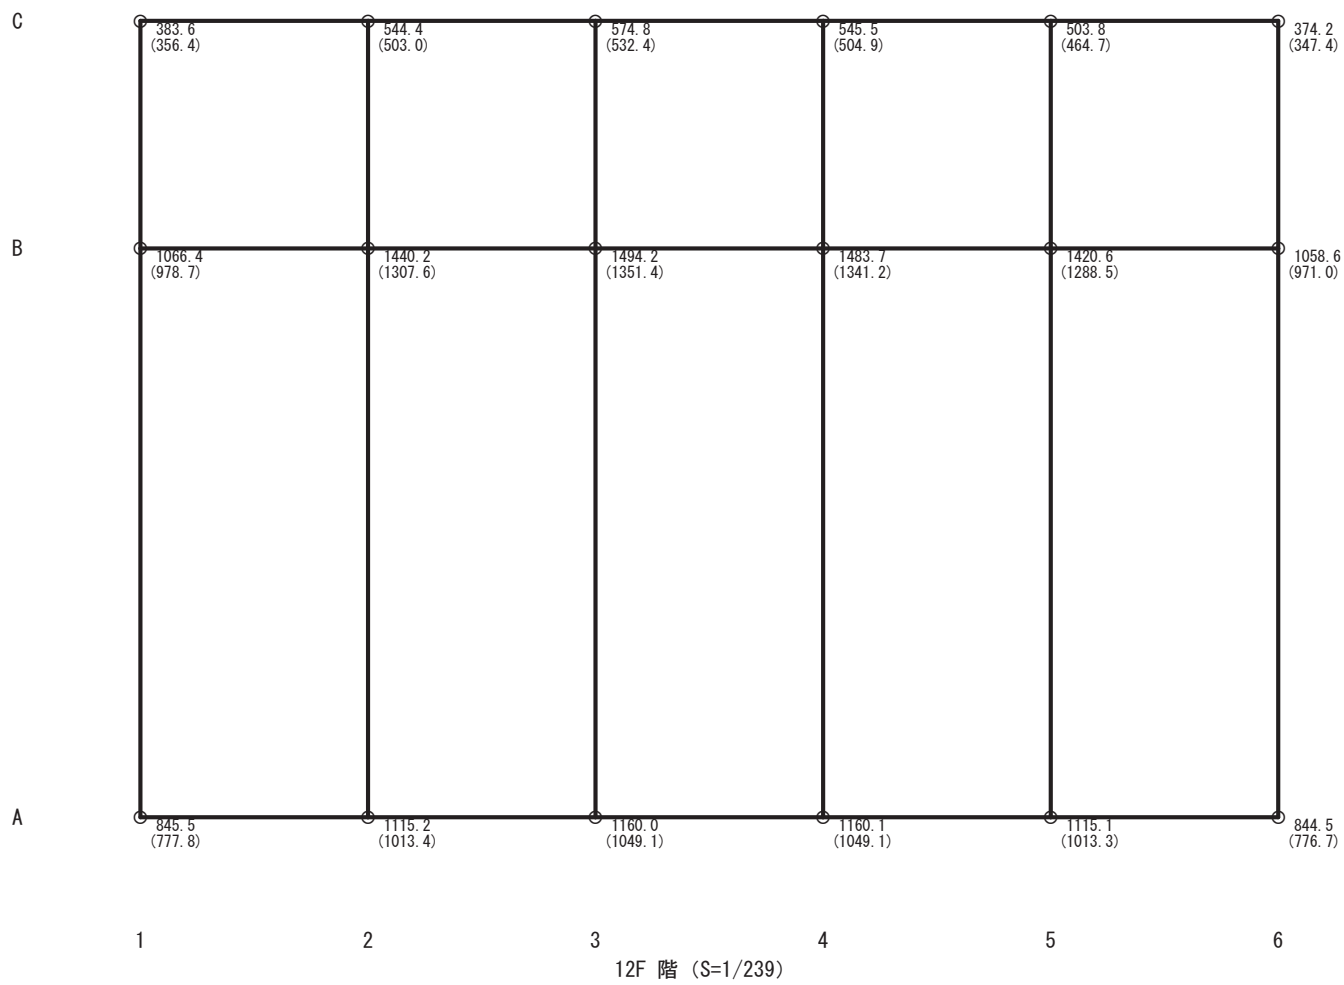


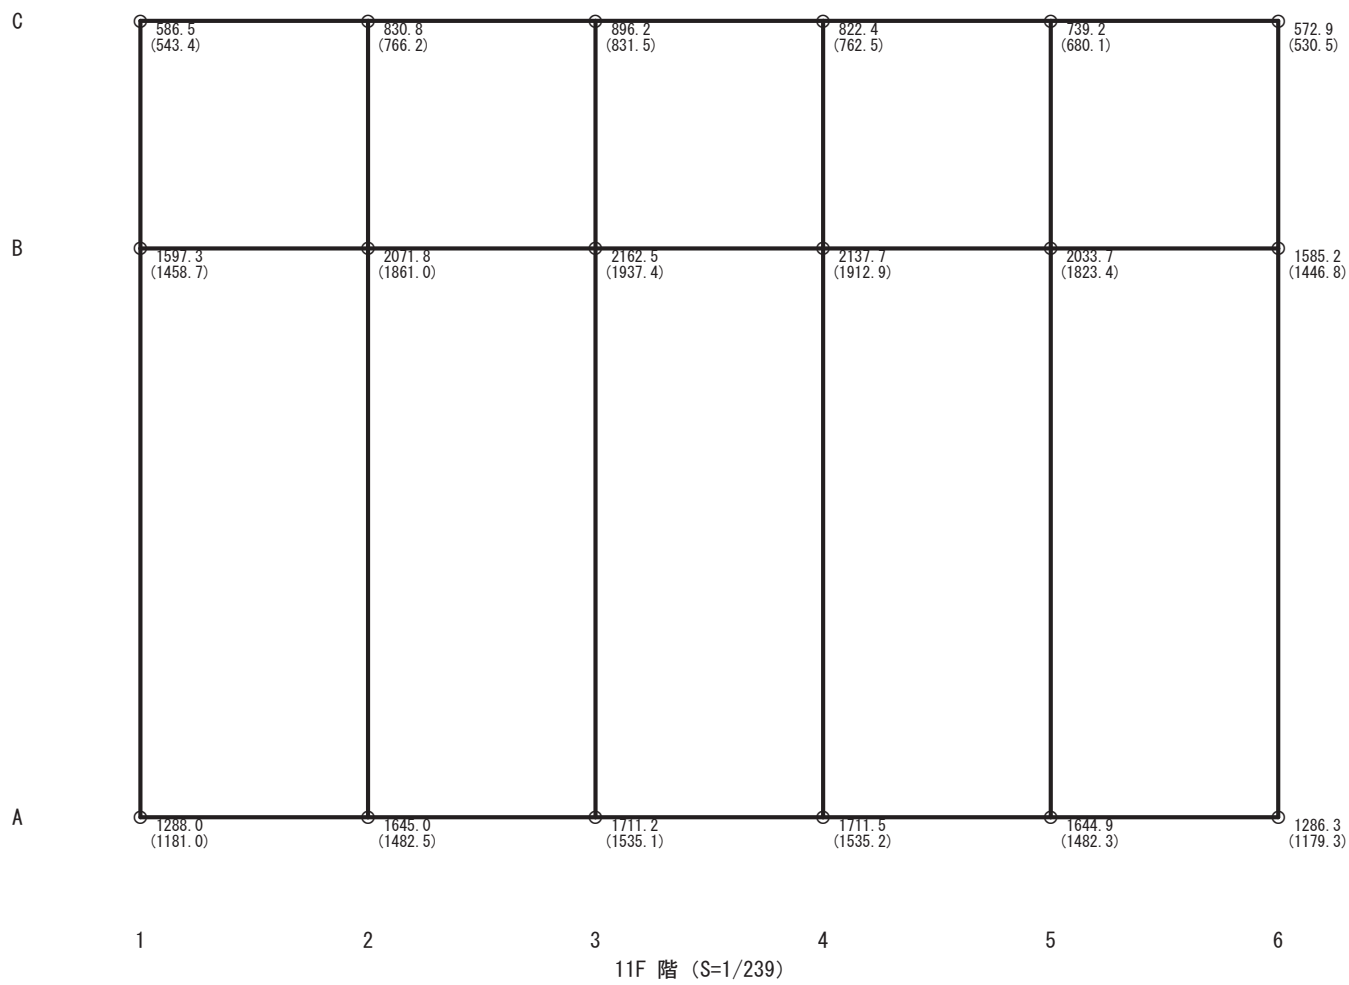


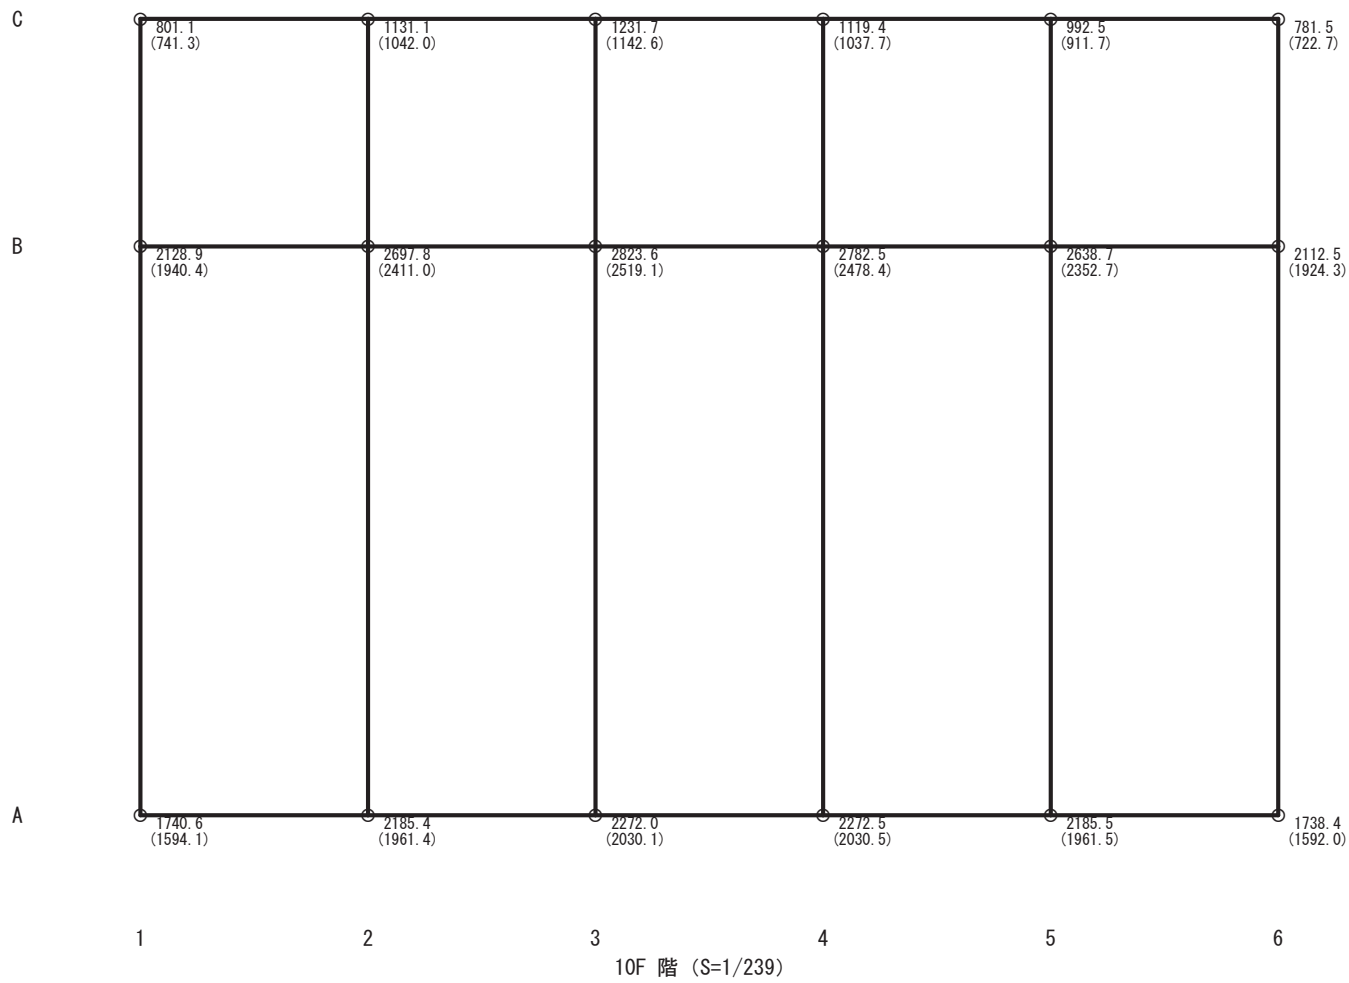


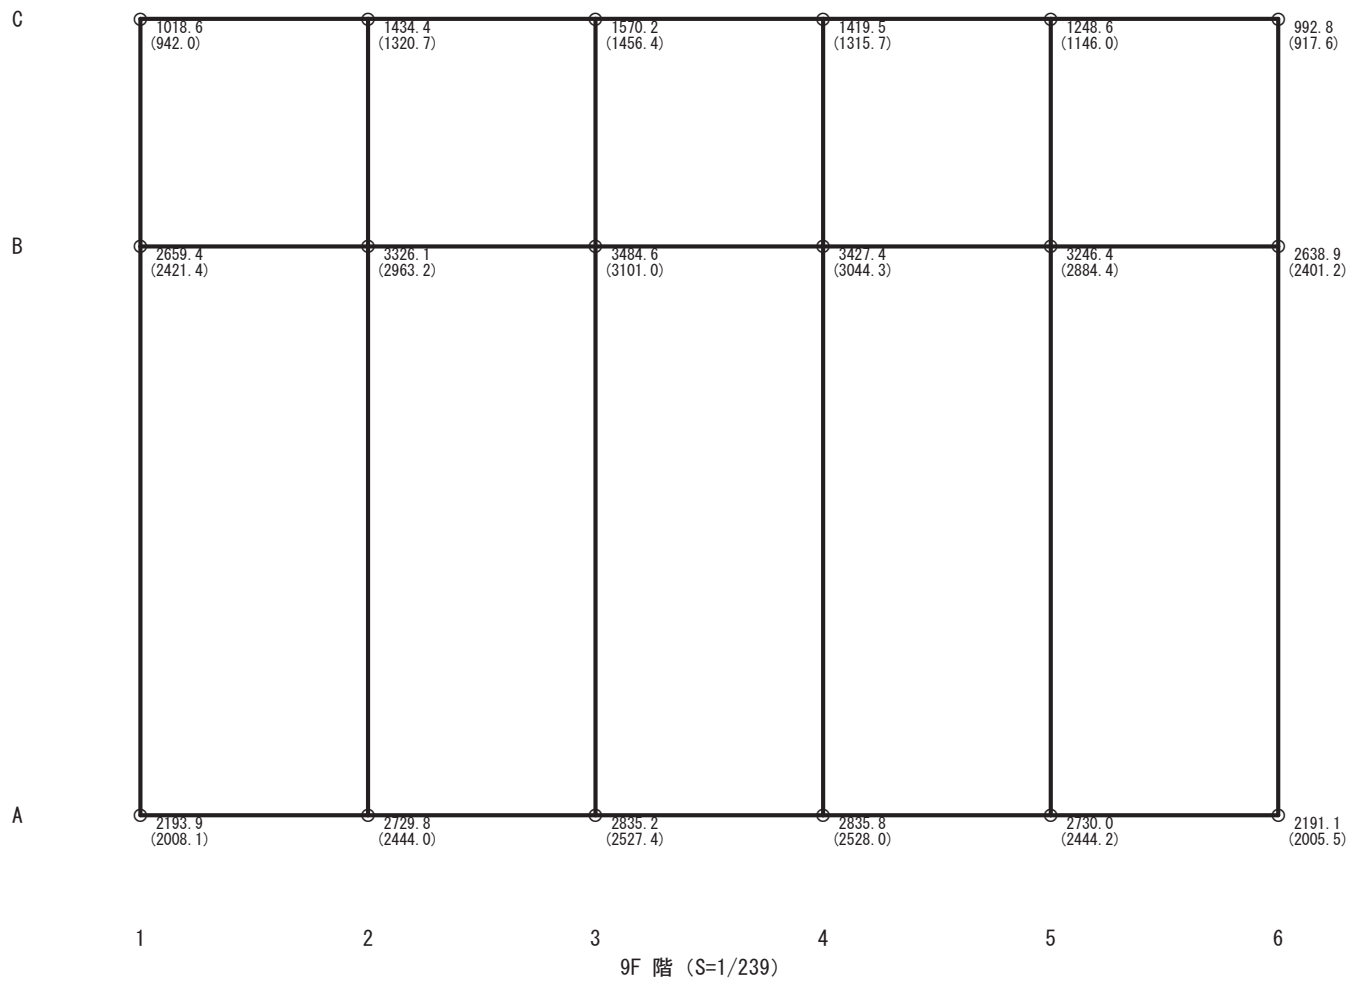


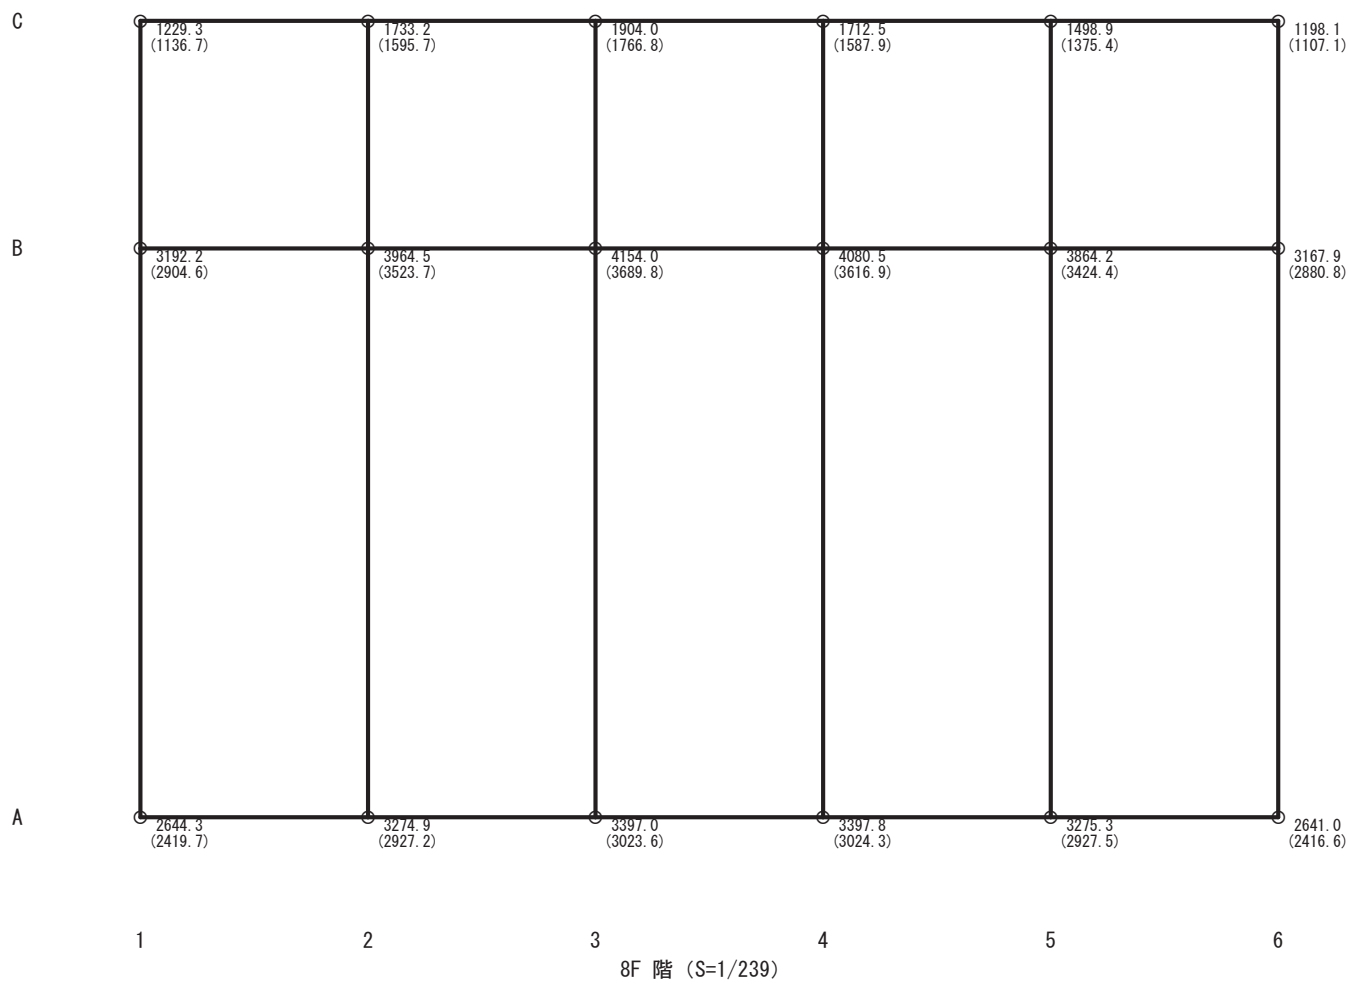


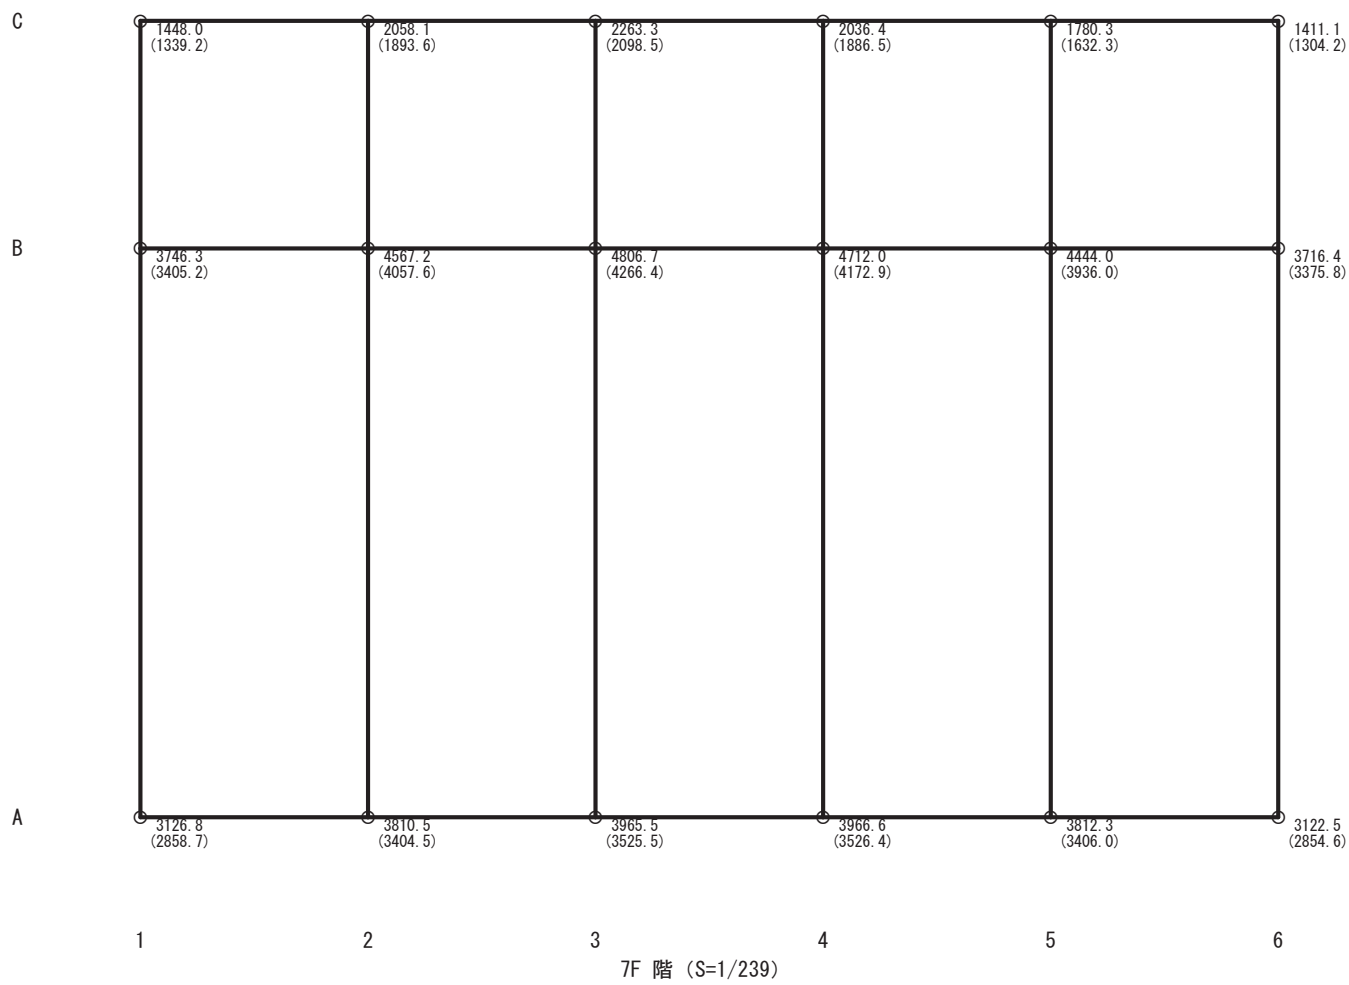


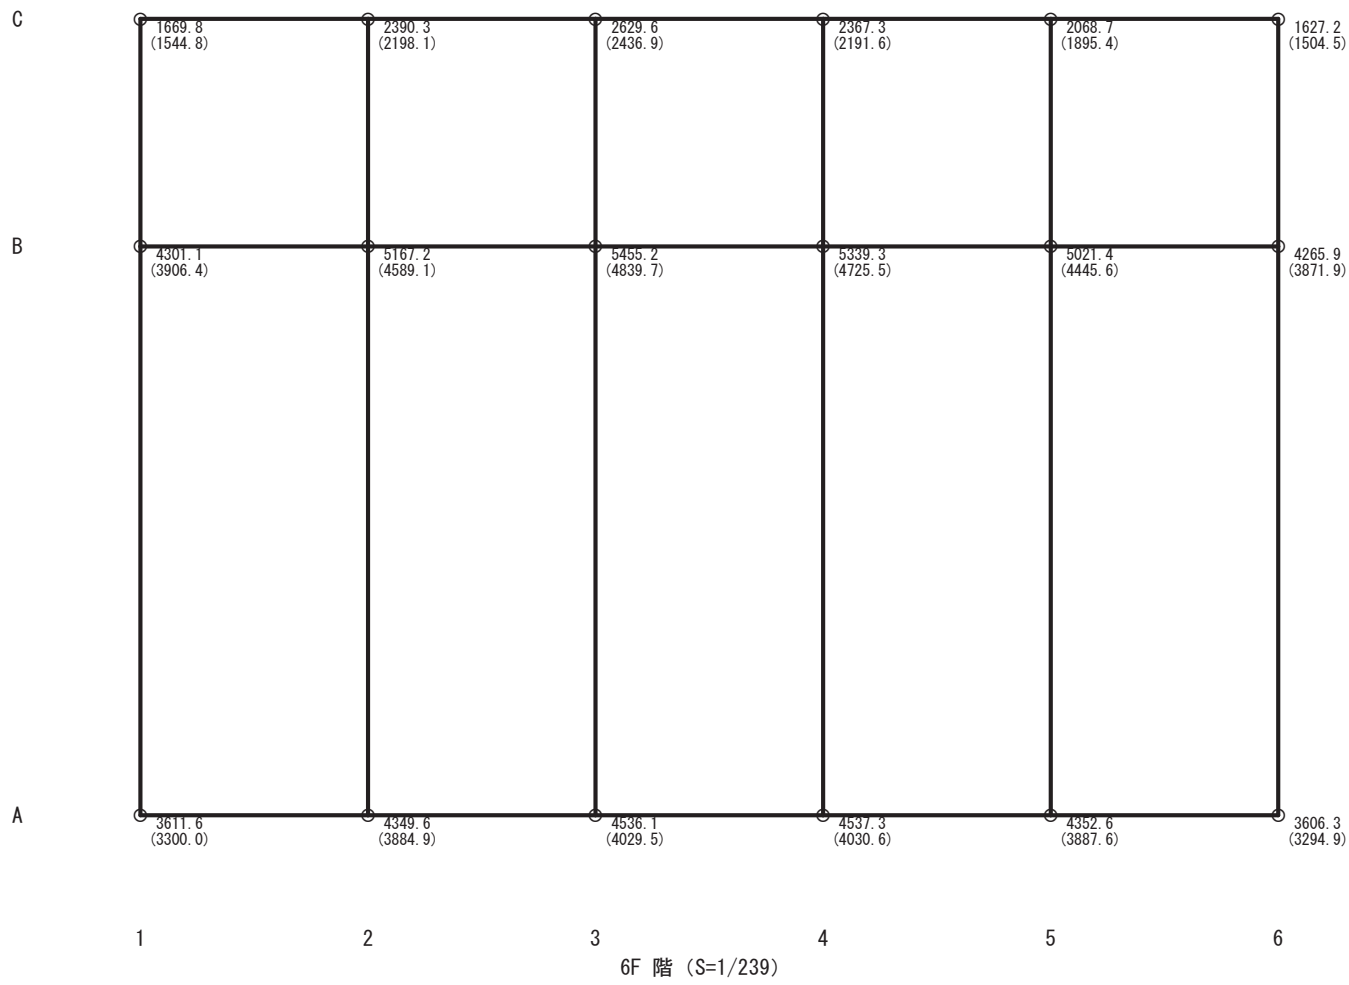


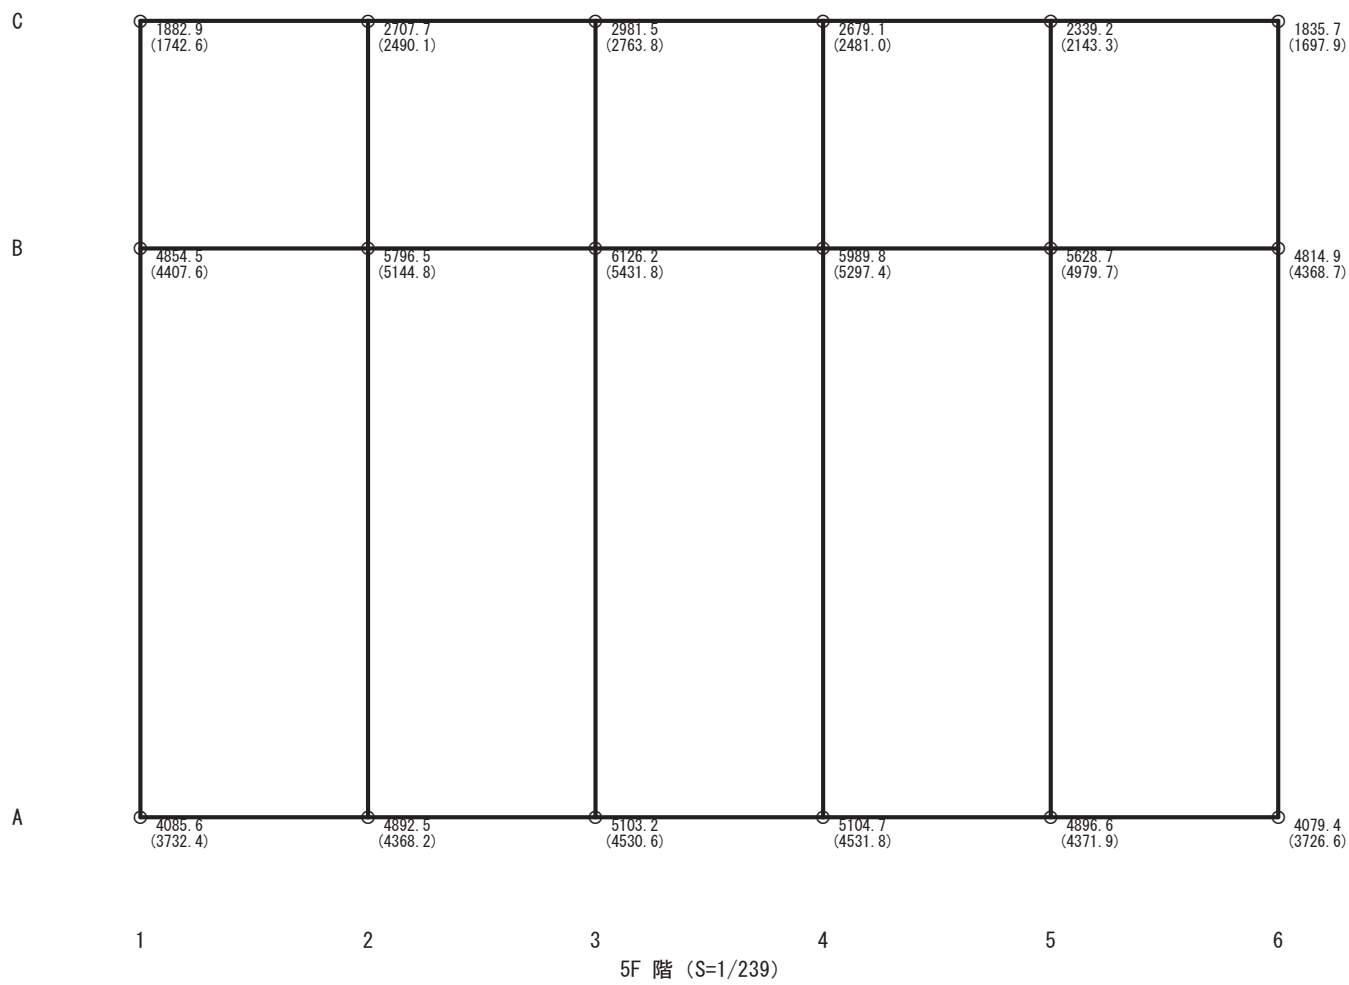


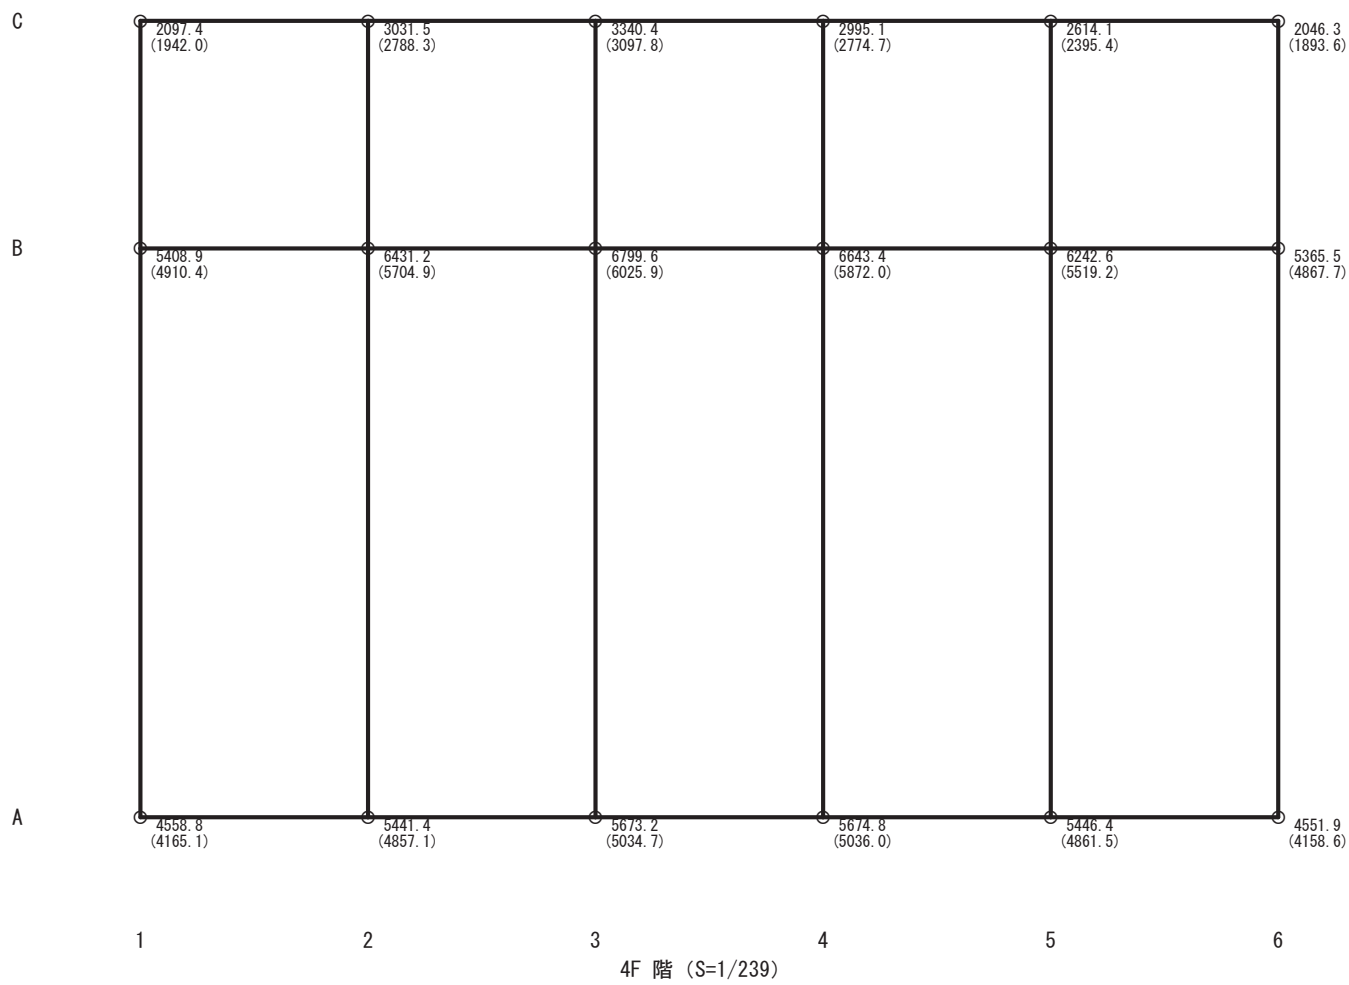

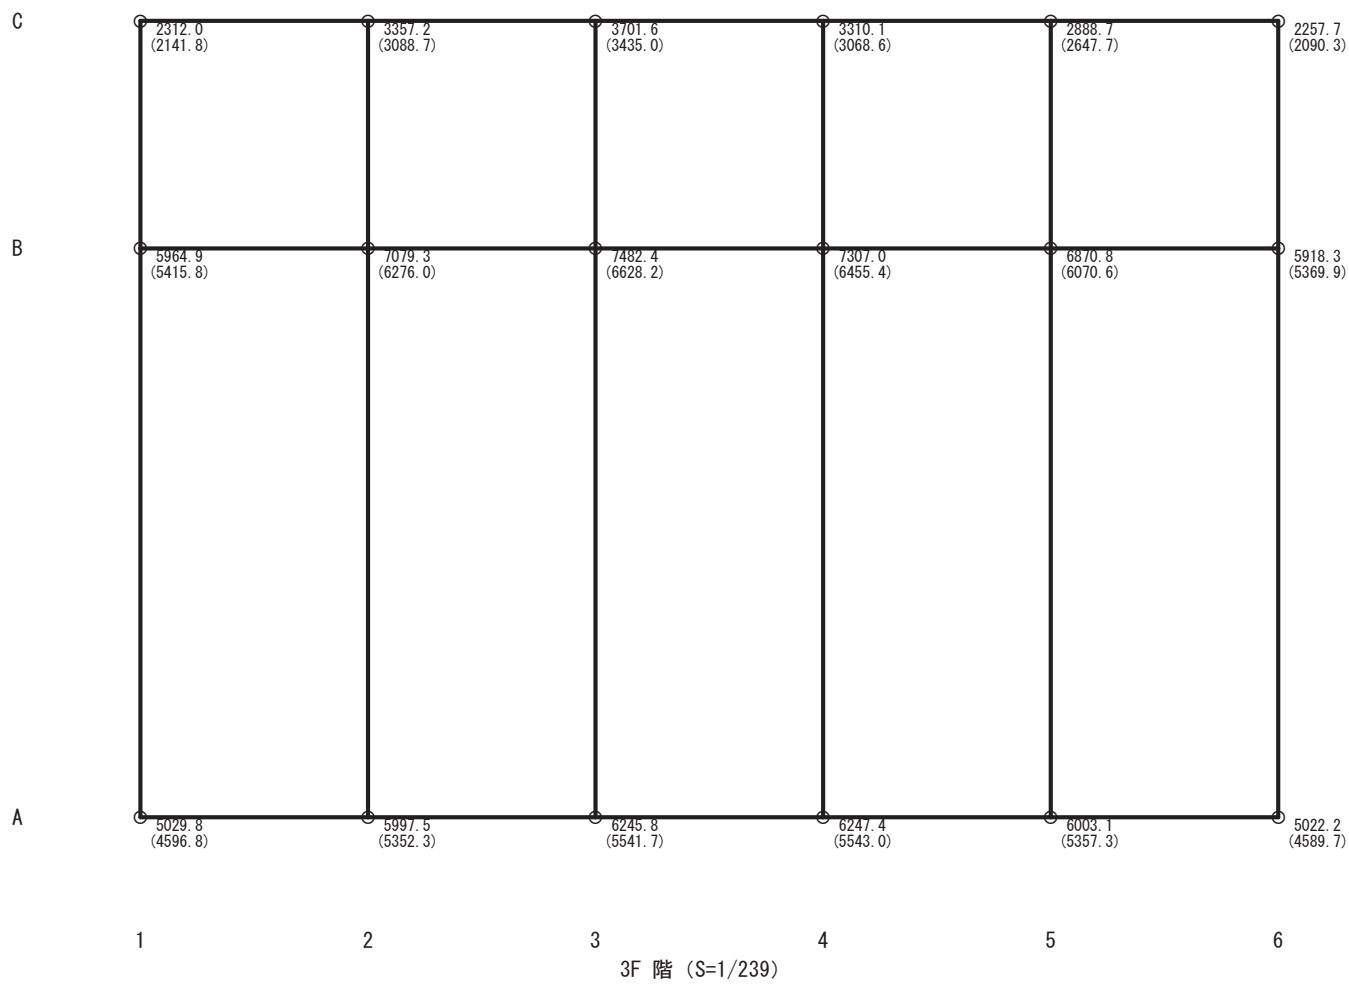

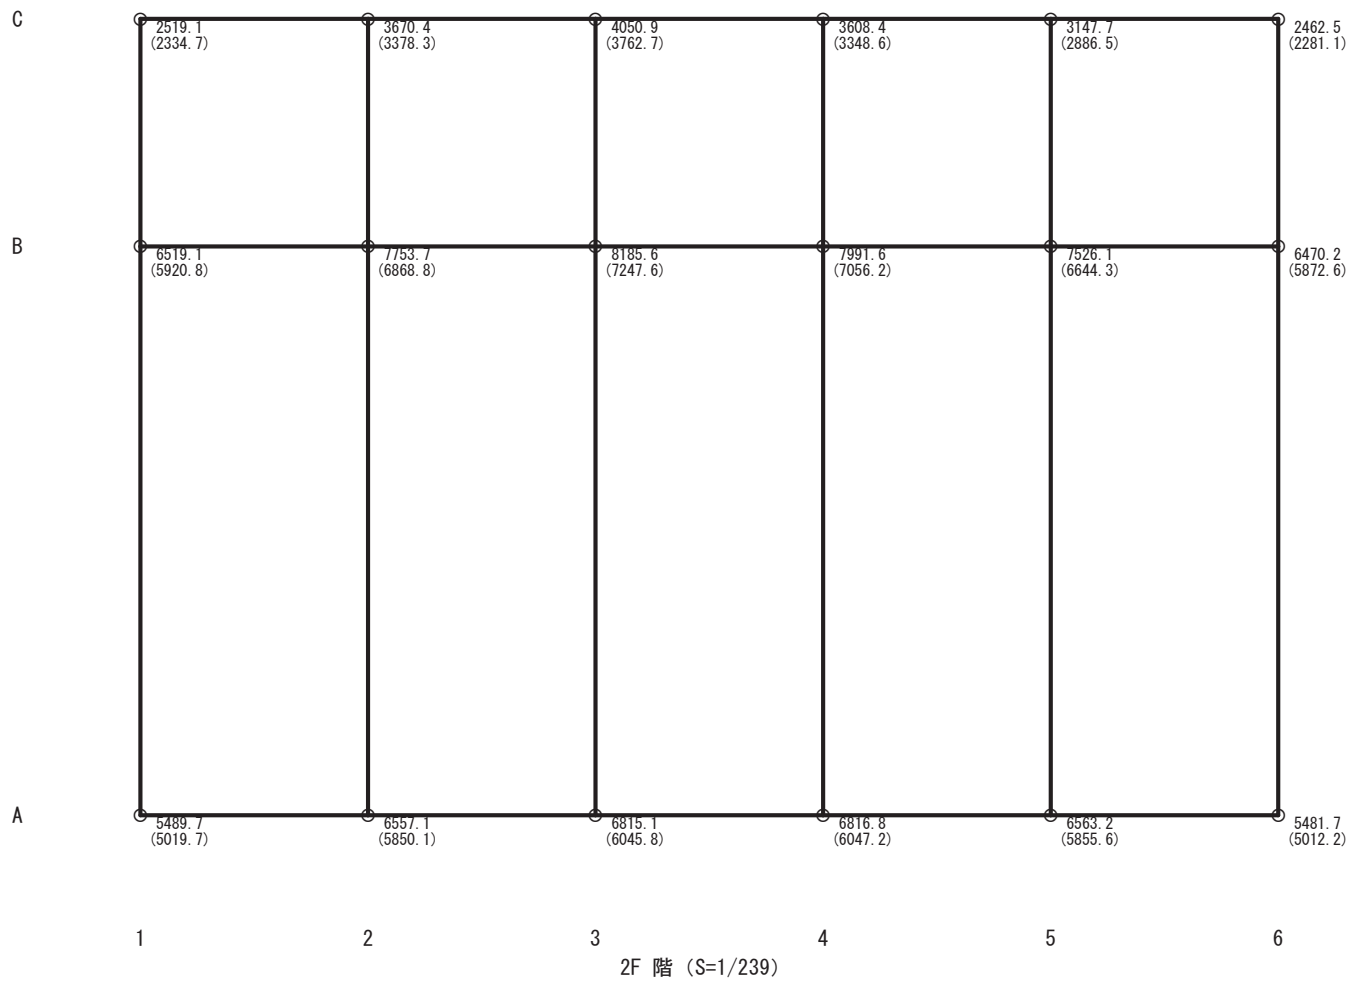

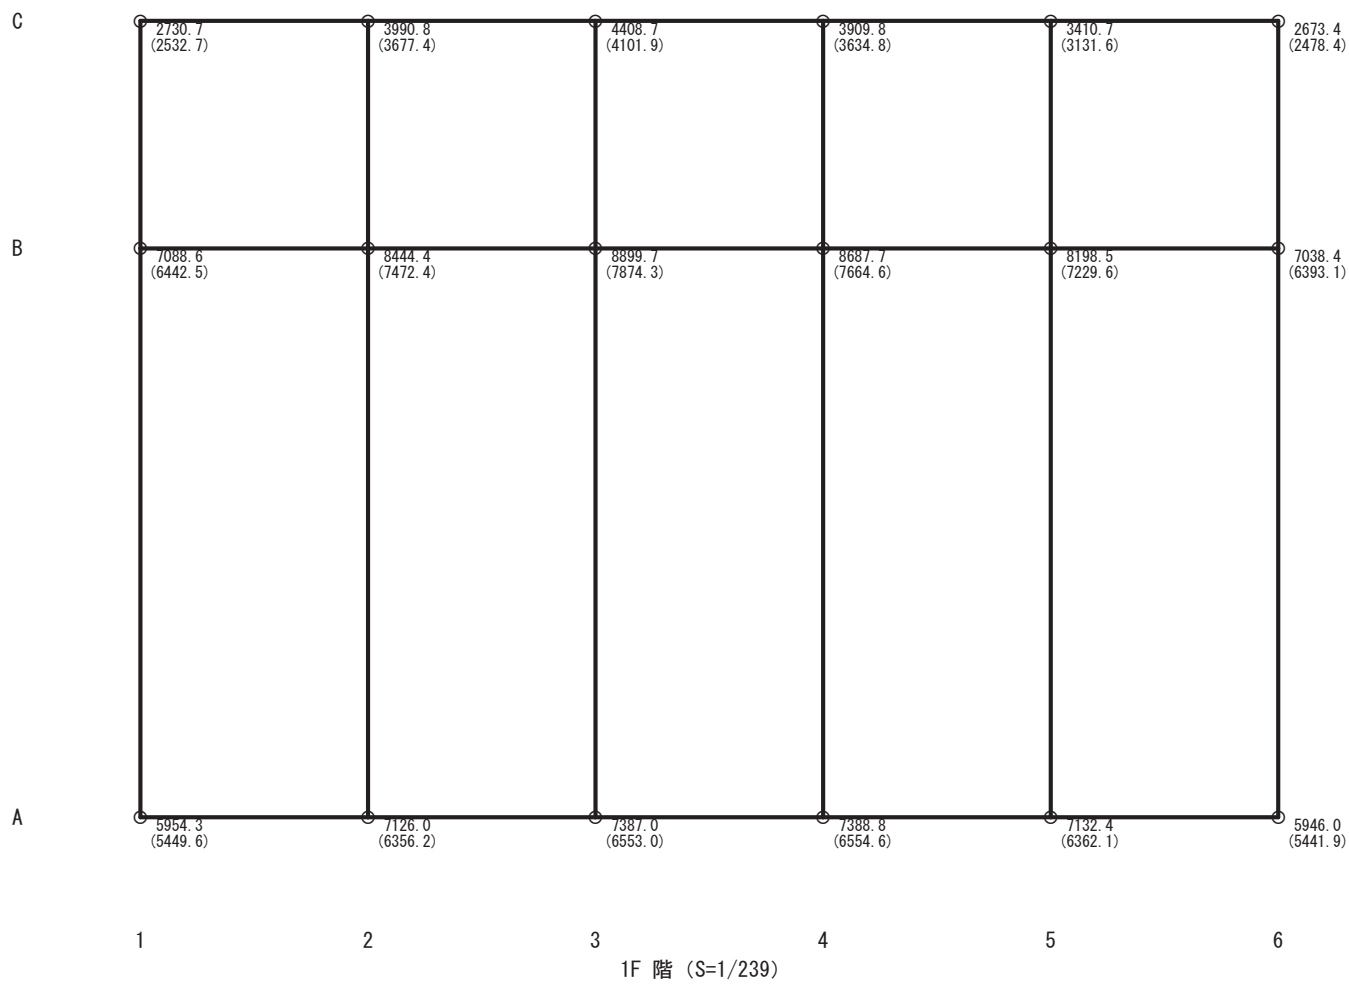

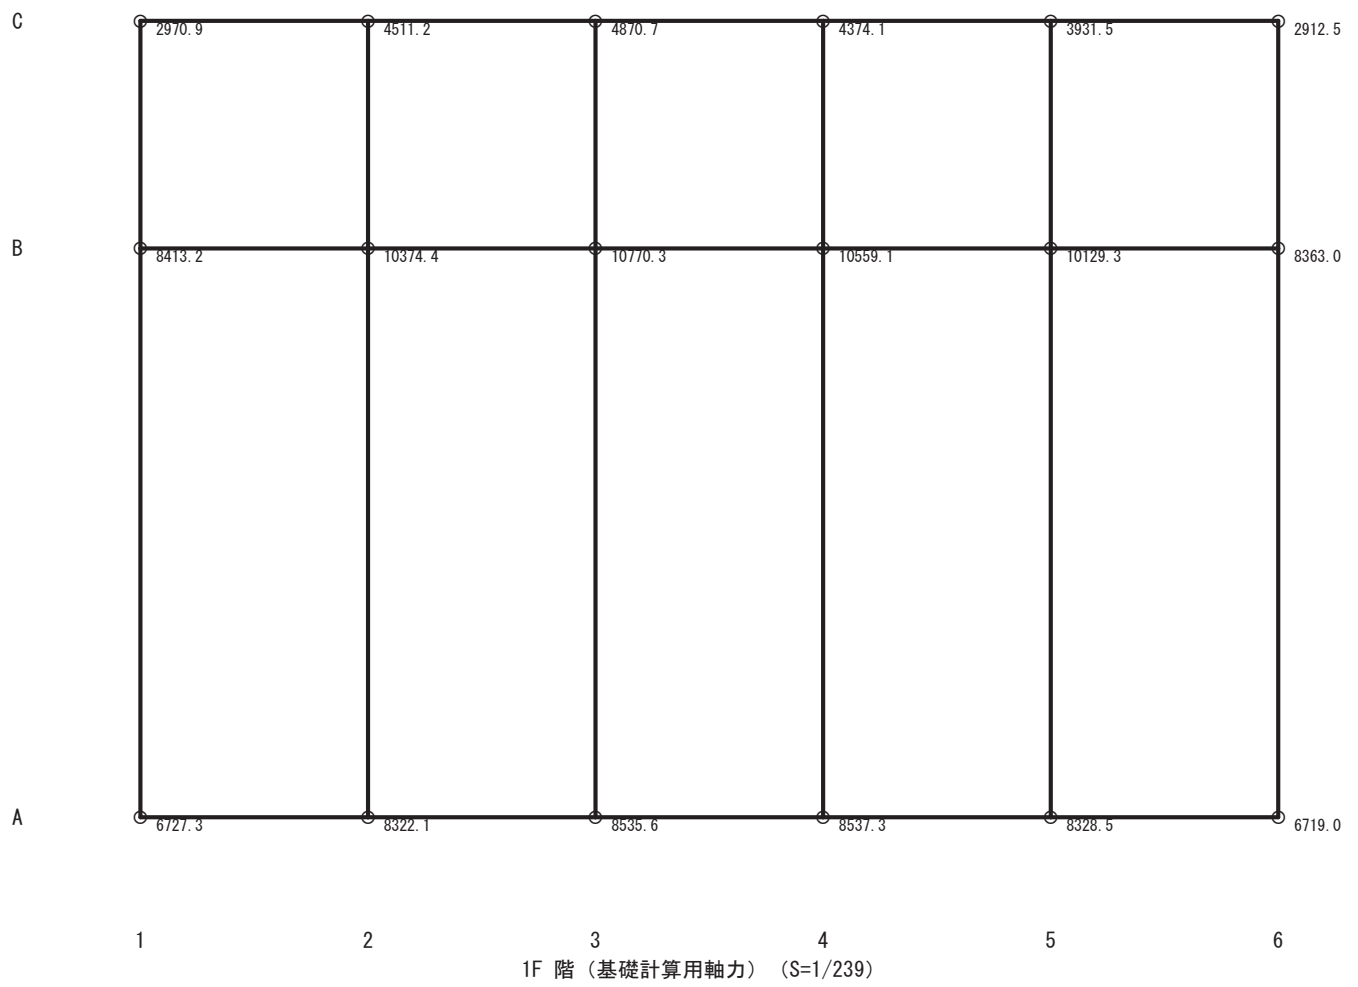

A-2. 4. 2 長期柱軸力表 （kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

13F 階

	1	2	3	4	5	6
C	167. 35 (156. 66)	244. 28 (226. 69)	236. 78 (217. 67)	251. 98 (231. 67)	253. 92 (235. 65)	162. 29 (151. 88)
B	542. 14 (505. 34)	831. 81 (775. 76)	845. 13 (783. 23)	848. 74 (787. 21)	830. 49 (774. 89)	538. 81 (502. 06)
A	398. 86 (370. 90)	586. 57 (545. 25)	607. 07 (561. 36)	606. 99 (561. 25)	586. 48 (545. 11)	398. 48 (370. 54)

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	383. 65 (356. 36)	544. 40 (502. 97)	574. 81 (532. 37)	545. 51 (504. 90)	503. 77 (464. 71)	374. 20 (347. 41)
B	1066. 42 (978. 66)	1440. 24 (1307. 65)	1494. 22 (1351. 37)	1483. 70 (1341. 18)	1420. 65 (1288. 53)	1058. 60 (970. 97)
A	845. 52 (777. 75)	1115. 20 (1013. 40)	1160. 05 (1049. 09)	1160. 13 (1049. 13)	1115. 12 (1013. 27)	844. 48 (776. 75)

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	586. 54 (543. 39)	830. 83 (766. 18)	896. 24 (831. 52)	822. 41 (762. 52)	739. 24 (680. 06)	572. 93 (530. 47)
B	1597. 29 (1458. 68)	2071. 77 (1861. 04)	2162. 45 (1937. 37)	2137. 73 (1912. 92)	2033. 68 (1823. 43)	1585. 20 (1446. 81)
A	1287. 97 (1180. 96)	1644. 99 (1482. 45)	1711. 23 (1535. 07)	1711. 46 (1535. 25)	1644. 92 (1482. 34)	1286. 29 (1179. 34)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	801.13 (741.29)	1131.07 (1042.03)	1231.72 (1142.56)	1119.45 (1037.69)	992.45 (911.71)	781.52 (722.68)
B	2128.94 (1940.37)	2697.79 (2411.02)	2823.61 (2519.09)	2782.52 (2478.40)	2638.74 (2352.68)	2112.54 (1924.29)
A	1740.61 (1594.10)	2185.38 (1961.39)	2272.03 (2030.09)	2272.50 (2030.48)	2185.51 (1961.45)	1738.38 (1591.96)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1018.61 (942.05)	1434.43 (1320.73)	1570.20 (1456.44)	1419.49 (1315.70)	1248.57 (1145.98)	992.80 (917.55)
B	2659.42 (2421.36)	3326.05 (2963.17)	3484.62 (3100.96)	3427.41 (3044.25)	3246.40 (2884.40)	2638.89 (2401.24)
A	2193.89 (2008.13)	2729.78 (2443.99)	2835.20 (2527.43)	2835.83 (2527.96)	2730.03 (2444.15)	2191.11 (2005.46)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1229.31 (1136.70)	1733.15 (1595.67)	1904.05 (1766.77)	1712.52 (1587.94)	1498.87 (1375.40)	1198.13 (1107.11)
B	3192.19 (2904.56)	3964.50 (3523.68)	4154.00 (3689.83)	4080.50 (3616.93)	3864.21 (3424.45)	3167.92 (2880.77)
A	2644.31 (2419.73)	3274.86 (2927.16)	3396.95 (3023.57)	3397.79 (3024.29)	3275.30 (2927.50)	2641.05 (2416.60)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1448.02 (1339.15)	2058.13 (1893.59)	2263.29 (2098.53)	2036.41 (1886.53)	1780.34 (1632.27)	1411.11 (1304.15)
B	3746.29 (3405.16)	4567.17 (4057.55)	4806.67 (4266.42)	4712.00 (4172.89)	4443.98 (3936.00)	3716.38 (3375.83)
A	3126.79 (2858.73)	3810.53 (3404.48)	3965.51 (3525.49)	3966.63 (3526.45)	3812.32 (3406.03)	3122.49 (2854.64)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1669.78 (1544.84)	2390.34 (2198.12)	2629.56 (2436.87)	2367.25 (2191.61)	2068.65 (1895.39)	1627.18 (1504.47)
B	4301.06 (3906.43)	5167.21 (4589.15)	5455.17 (4839.72)	5339.30 (4725.51)	5021.40 (4445.55)	4265.90 (3871.89)
A	3611.65 (3299.99)	4349.62 (3884.92)	4536.08 (4029.51)	4537.34 (4030.58)	4352.64 (3887.61)	3606.29 (3294.94)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1882.87 (1742.60)	2707.68 (2490.13)	2981.50 (2763.82)	2679.14 (2480.99)	2339.20 (2143.30)	1835.71 (1697.90)
B	4854.46 (4407.56)	5796.51 (5144.80)	6126.21 (5431.77)	5989.80 (5297.41)	5628.74 (4979.68)	4814.93 (4368.71)
A	4085.60 (3732.43)	4892.49 (4368.25)	5103.23 (4530.57)	5104.71 (4531.84)	4896.62 (4371.94)	4079.41 (3726.61)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2097.43 (1942.03)	3031.51 (2788.26)	3340.40 (3097.81)	2995.06 (2774.67)	2614.14 (2395.40)	2046.33 (1893.61)
B	5408.88 (4910.38)	6431.22 (5704.85)	6799.58 (6025.92)	6643.38 (5872.04)	6242.62 (5519.21)	5365.45 (4867.69)
A	4558.85 (4165.10)	5441.41 (4857.07)	5673.19 (5034.66)	5674.76 (5036.00)	5446.38 (4861.53)	4551.90 (4158.59)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2312.04 (2141.84)	3357.22 (3088.67)	3701.61 (3435.02)	3310.08 (3068.57)	2888.68 (2647.67)	2257.67 (2090.34)
B	5964.90 (5415.76)	7079.29 (6275.98)	7482.40 (6628.25)	7307.04 (6455.35)	6870.79 (6070.62)	5918.26 (5369.89)
A	5029.76 (4596.81)	5997.46 (5352.28)	6245.82 (5541.68)	6247.42 (5543.03)	6003.08 (5357.33)	5022.17 (4589.71)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2519. 07 (2334. 67)	3670. 42 (3378. 35)	4050. 85 (3762. 74)	3608. 45 (3348. 60)	3147. 73 (2886. 46)	2462. 54 (2281. 12)
B	6519. 14 (5920. 75)	7753. 73 (6868. 78)	8185. 56 (7247. 63)	7991. 60 (7056. 15)	7526. 10 (6644. 32)	6470. 19 (5872. 60)
A	5489. 69 (5019. 70)	6557. 09 (5850. 13)	6815. 07 (6045. 77)	6816. 76 (6047. 20)	6563. 21 (5855. 64)	5481. 68 (5012. 22)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2730. 73 (2532. 74)	3990. 81 (3677. 40)	4408. 70 (4101. 88)	3909. 77 (3634. 76)	3410. 68 (3131. 56)	2673. 39 (2478. 40)
B	7088. 63 (6442. 54)	8444. 41 (7472. 43)	8899. 70 (7874. 25)	8687. 73 (7664. 64)	8198. 49 (7229. 56)	7038. 37 (6393. 08)
A	5954. 26 (5449. 59)	7125. 96 (6356. 22)	7386. 98 (6553. 02)	7388. 84 (6554. 62)	7132. 44 (6362. 08)	5946. 05 (5441. 92)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	2970. 93	4511. 24	4870. 74	4374. 13	3931. 51	2912. 49
B	8413. 24	10374. 37	10770. 29	10559. 13	10129. 32	8363. 01
A	6727. 34	8322. 11	8535. 65	8537. 25	8328. 49	6719. 00

A-3. 応力計算結果のまとめ


A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担


Qc : 柱のせん断力 (kN) Qw : 壁のせん断力 (kN)
Q. force : 地震力 (kN) Qsp : 水平パネの反力 (kN)
sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN) sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN)
d : 層間変位 (cm) h : 階高 (cm)
d/h : 層間変形角

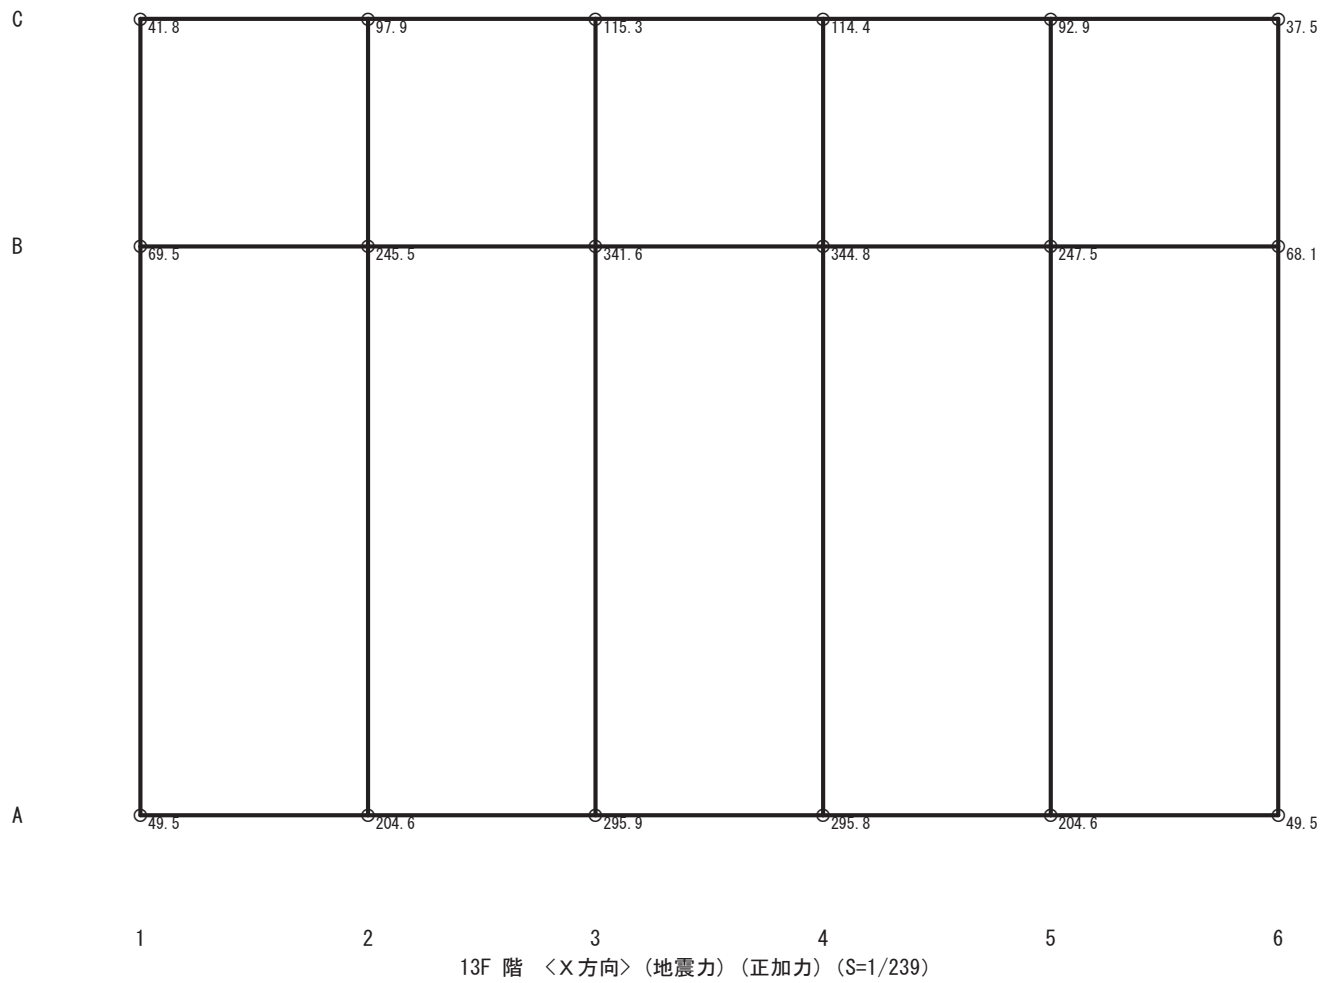


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	499.75	(17.1)	499.75	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1317.06	(45.2)	1317.06	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1099.93	(37.7)	1099.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2916.74	(100.0)	2916.74	0.00	(100.0)	(0.0)

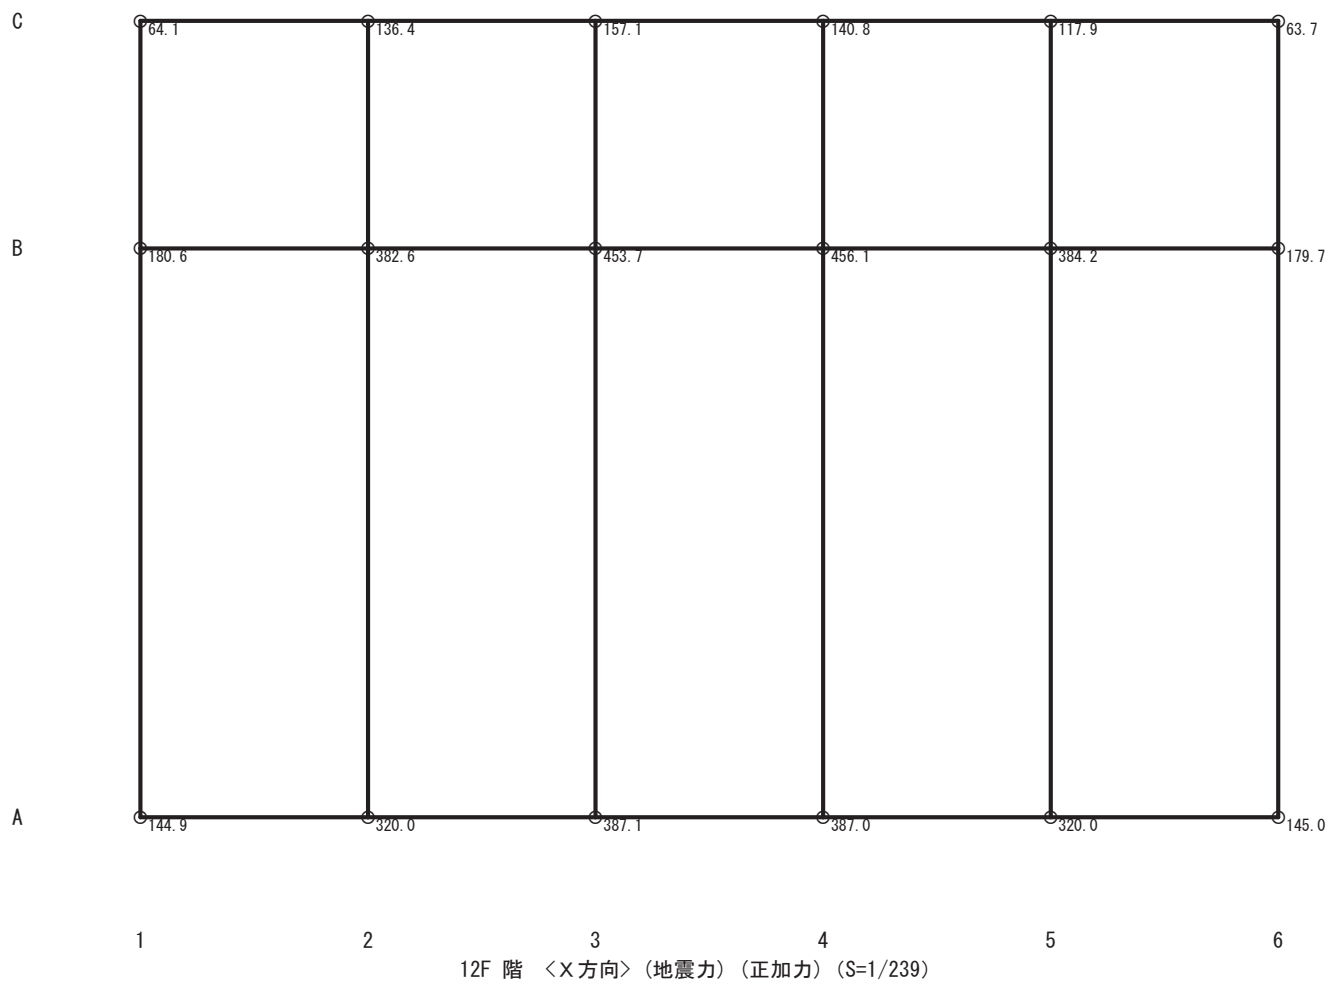


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	679.94	(15.4)	679.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2036.95	(46.1)	2036.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1703.99	(38.5)	1703.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4420.88	(100.0)	4420.88	0.00	(100.0)	(0.0)

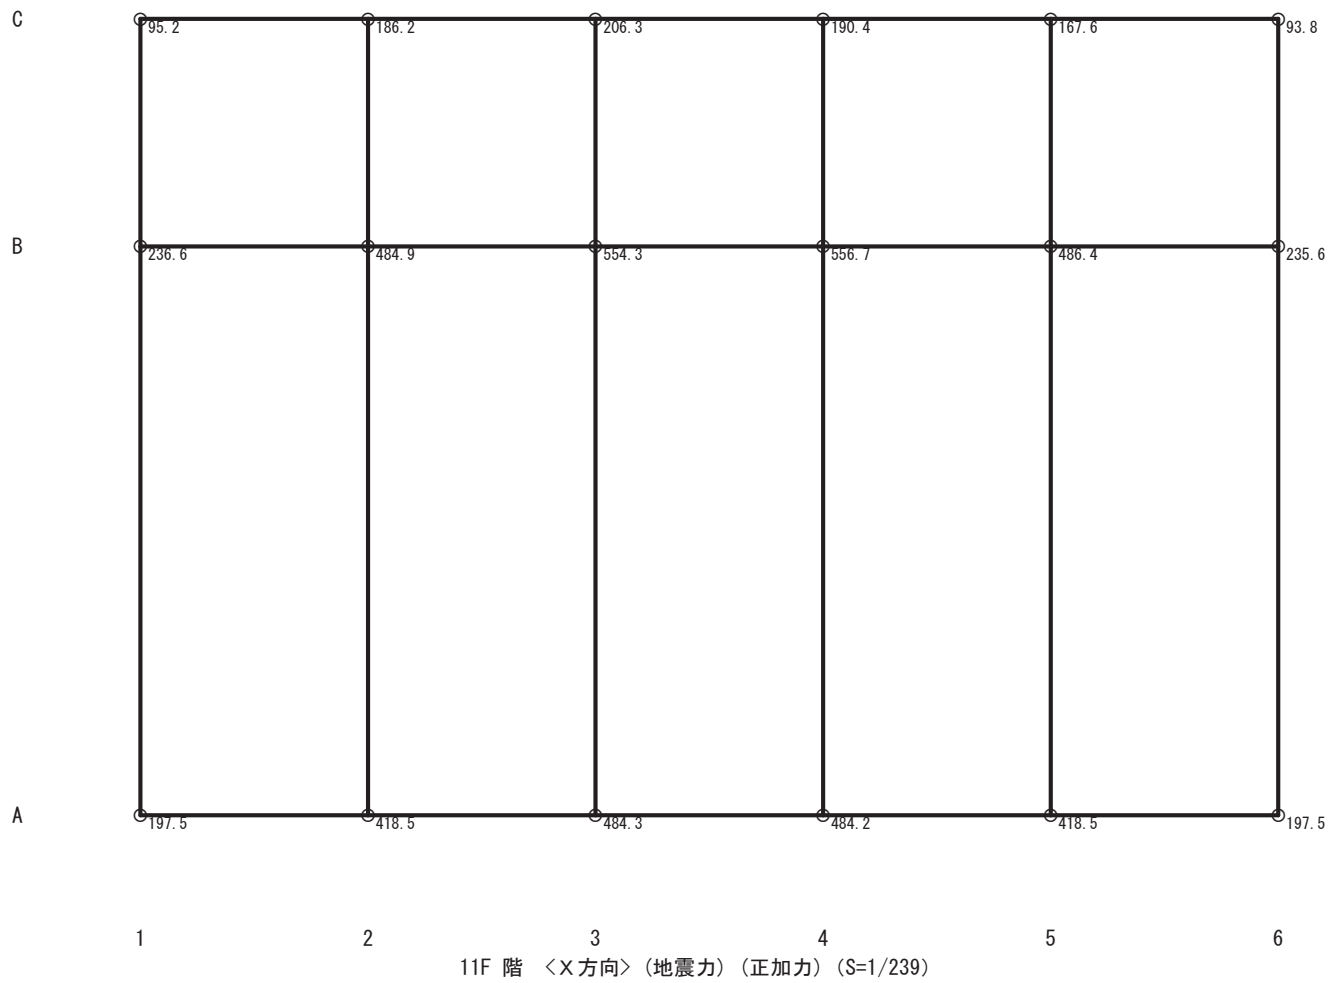


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	939.34	(16.5)	939.34	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2554.51	(44.9)	2554.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2200.52	(38.6)	2200.52	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5694.37	(100.0)	5694.37	0.00	(100.0)	(0.0)

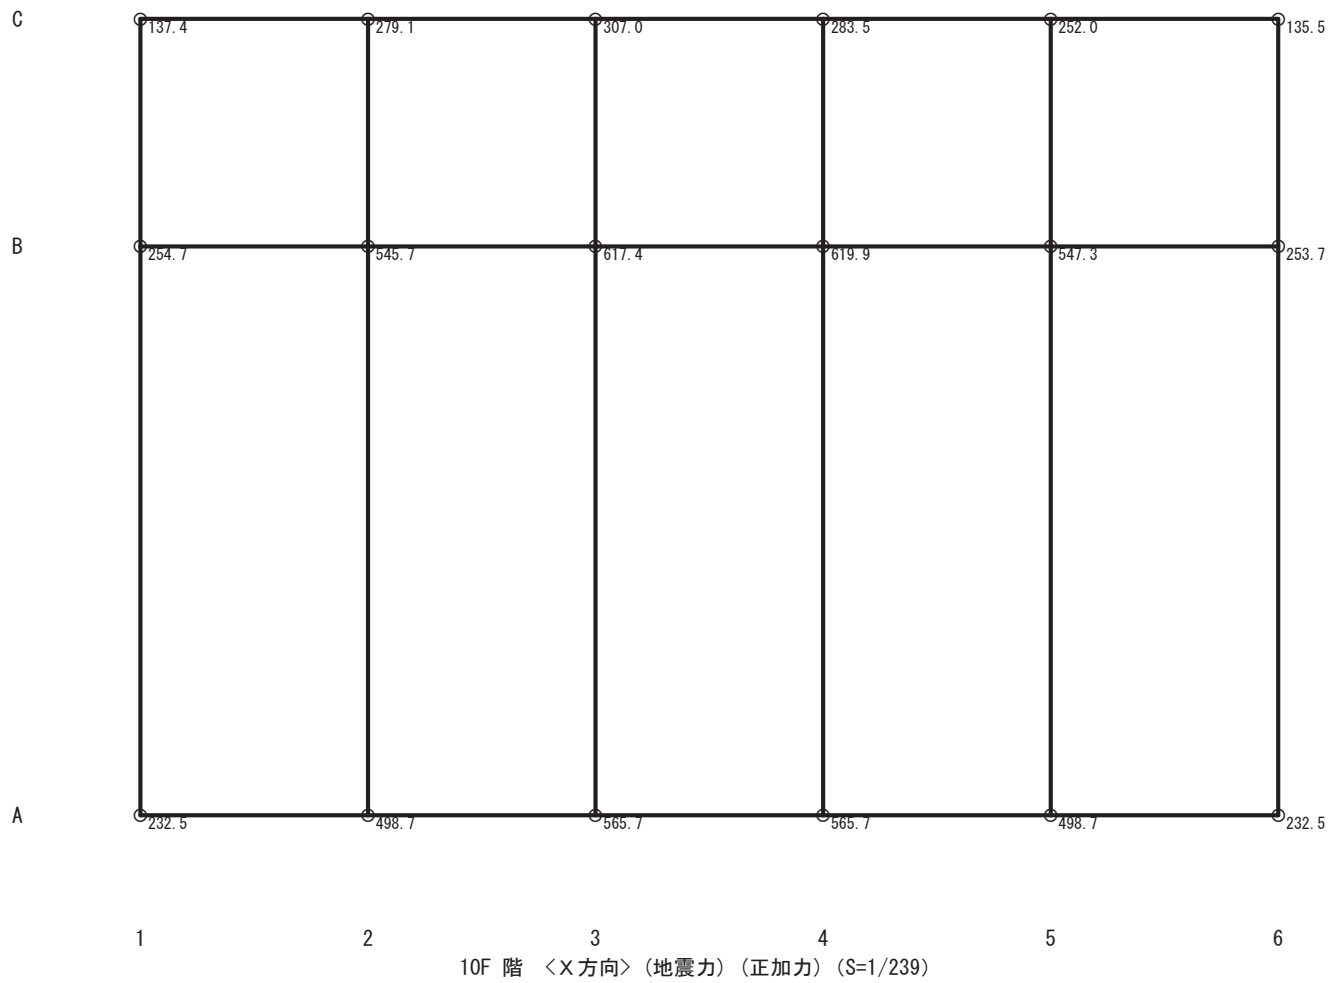


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1394.57	(20.4)	1394.57	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2838.67	(41.6)	2838.67	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2593.87	(38.0)	2593.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6827.11	(100.0)	6827.11	0.00	(100.0)	(0.0)

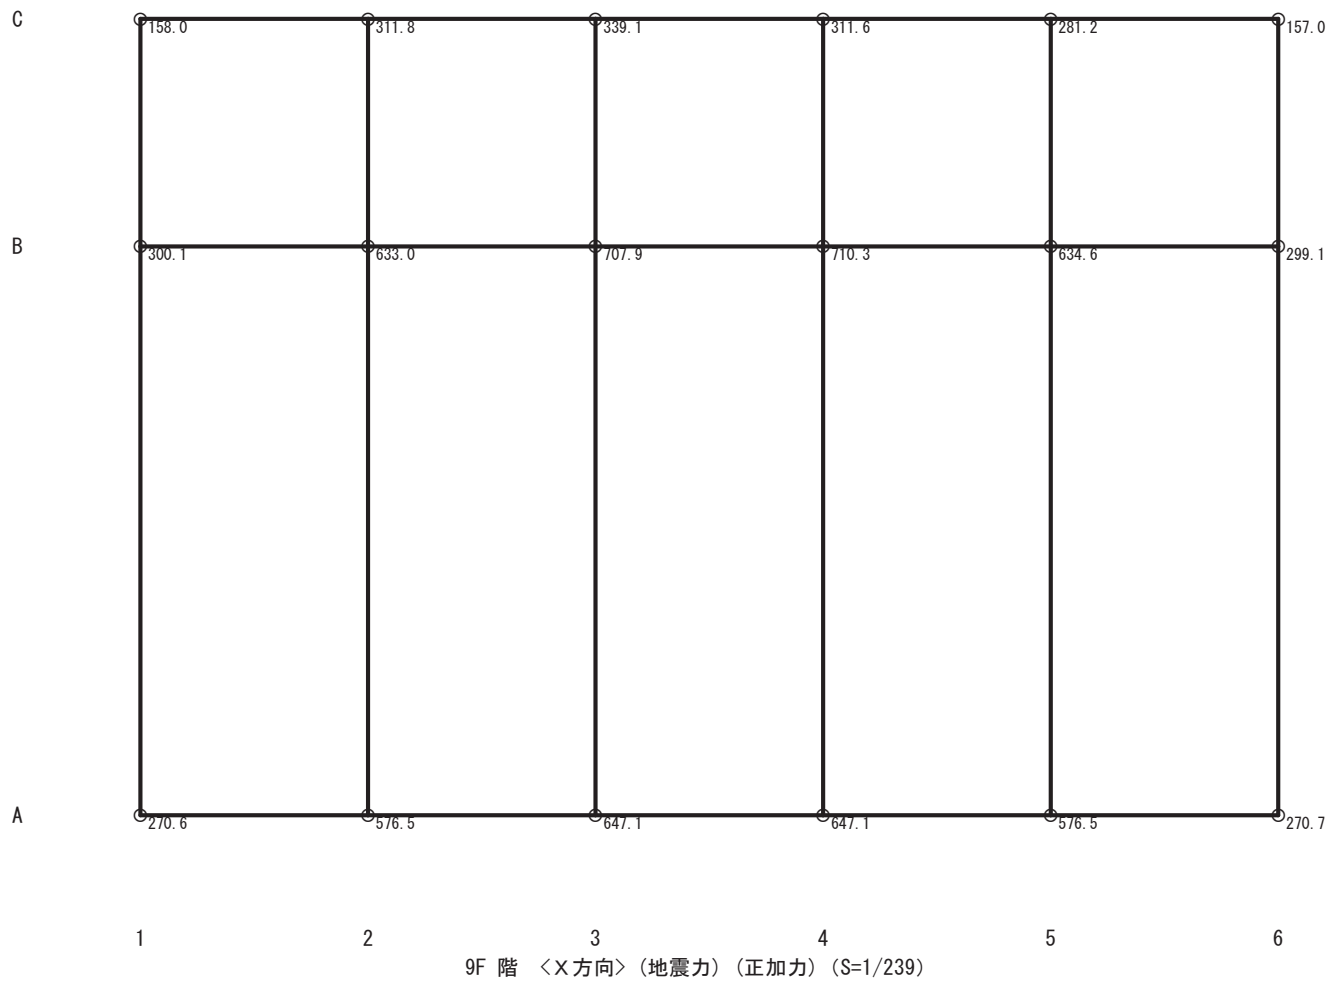


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1558.64	(19.9)	1558.64	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3284.98	(41.9)	3284.98	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2988.36	(38.2)	2988.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7831.98	(100.0)	7831.98	0.00	(100.0)	(0.0)

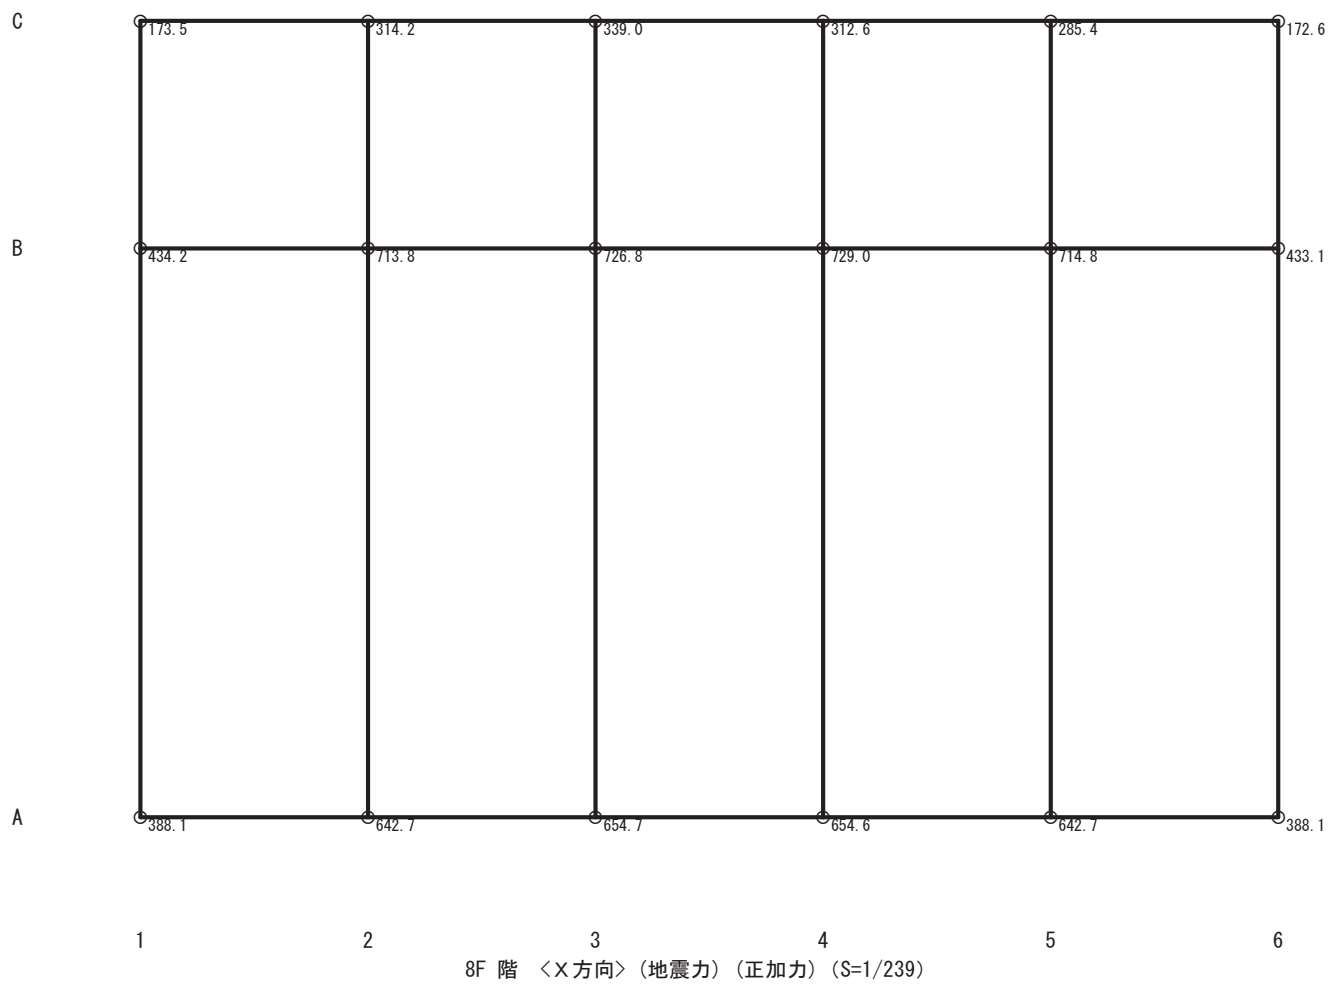


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1597. 25	(18. 3)	1597. 25	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3751. 74	(43. 0)	3751. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3370. 85	(38. 7)	3370. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8719. 83	(100. 0)	8719. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

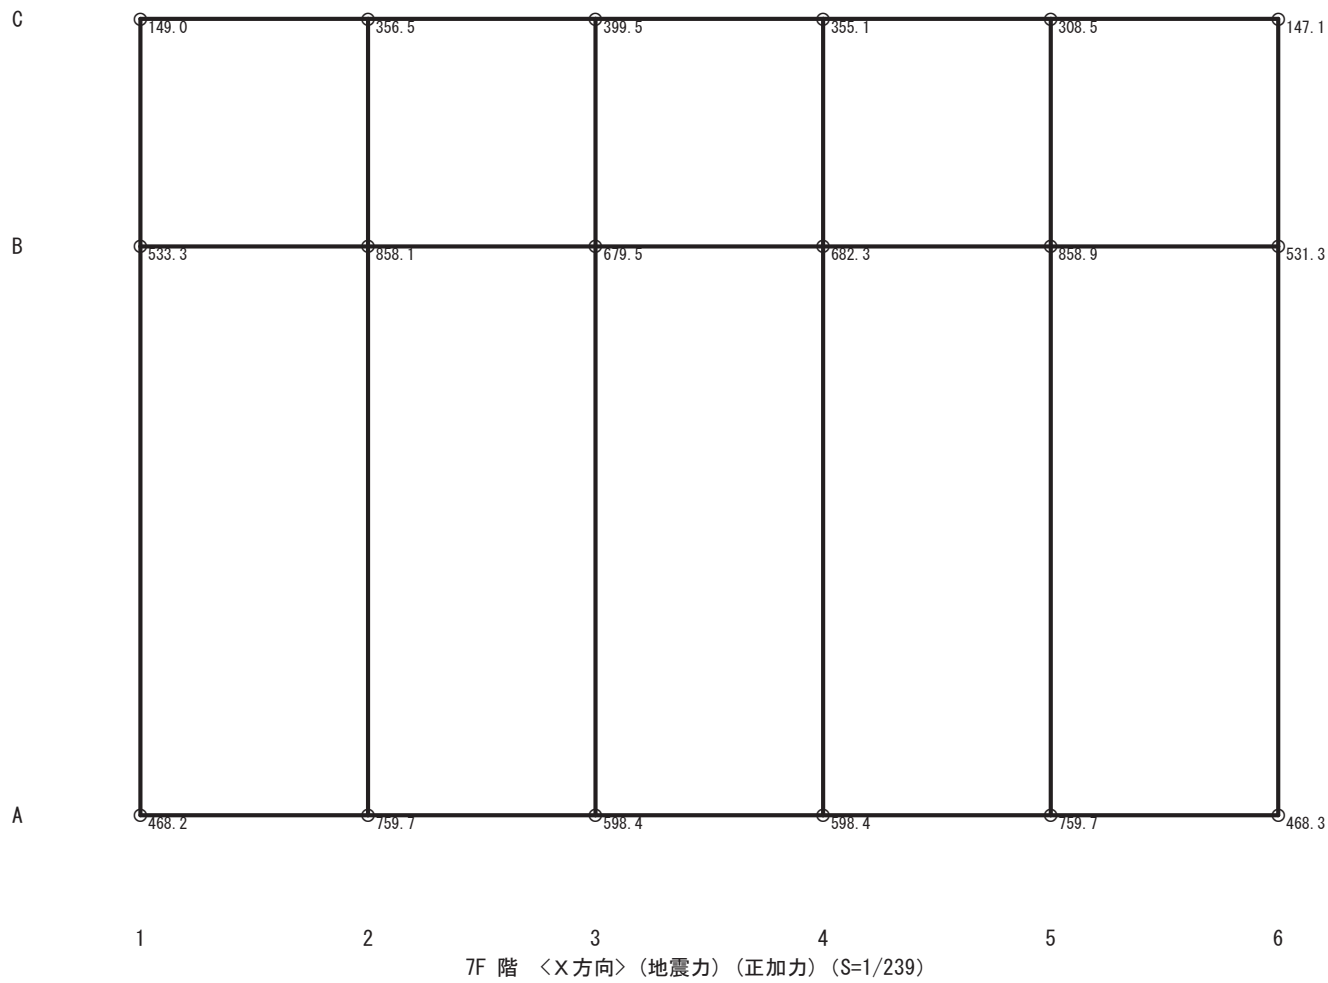


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1715.76	(18.0)	1715.76	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4143.42	(43.6)	4143.42	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3652.74	(38.4)	3652.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9511.93	(100.0)	9511.93	0.00	(100.0)	(0.0)

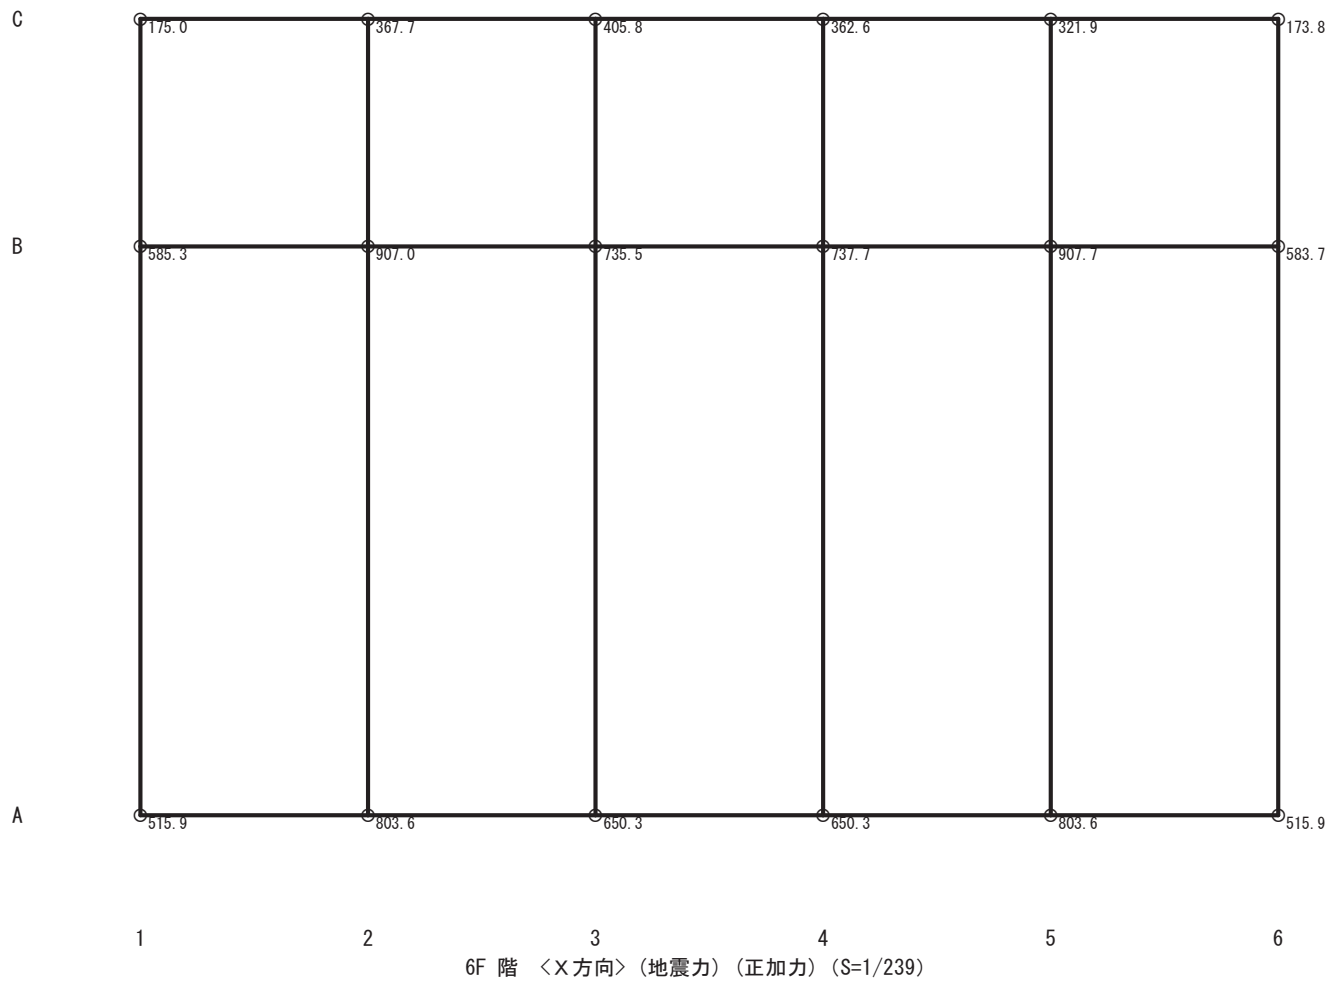


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1806. 78	(17. 7)	1806. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4457. 02	(43. 7)	4457. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3939. 51	(38. 6)	3939. 51	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10203. 31	(100. 0)	10203. 31	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

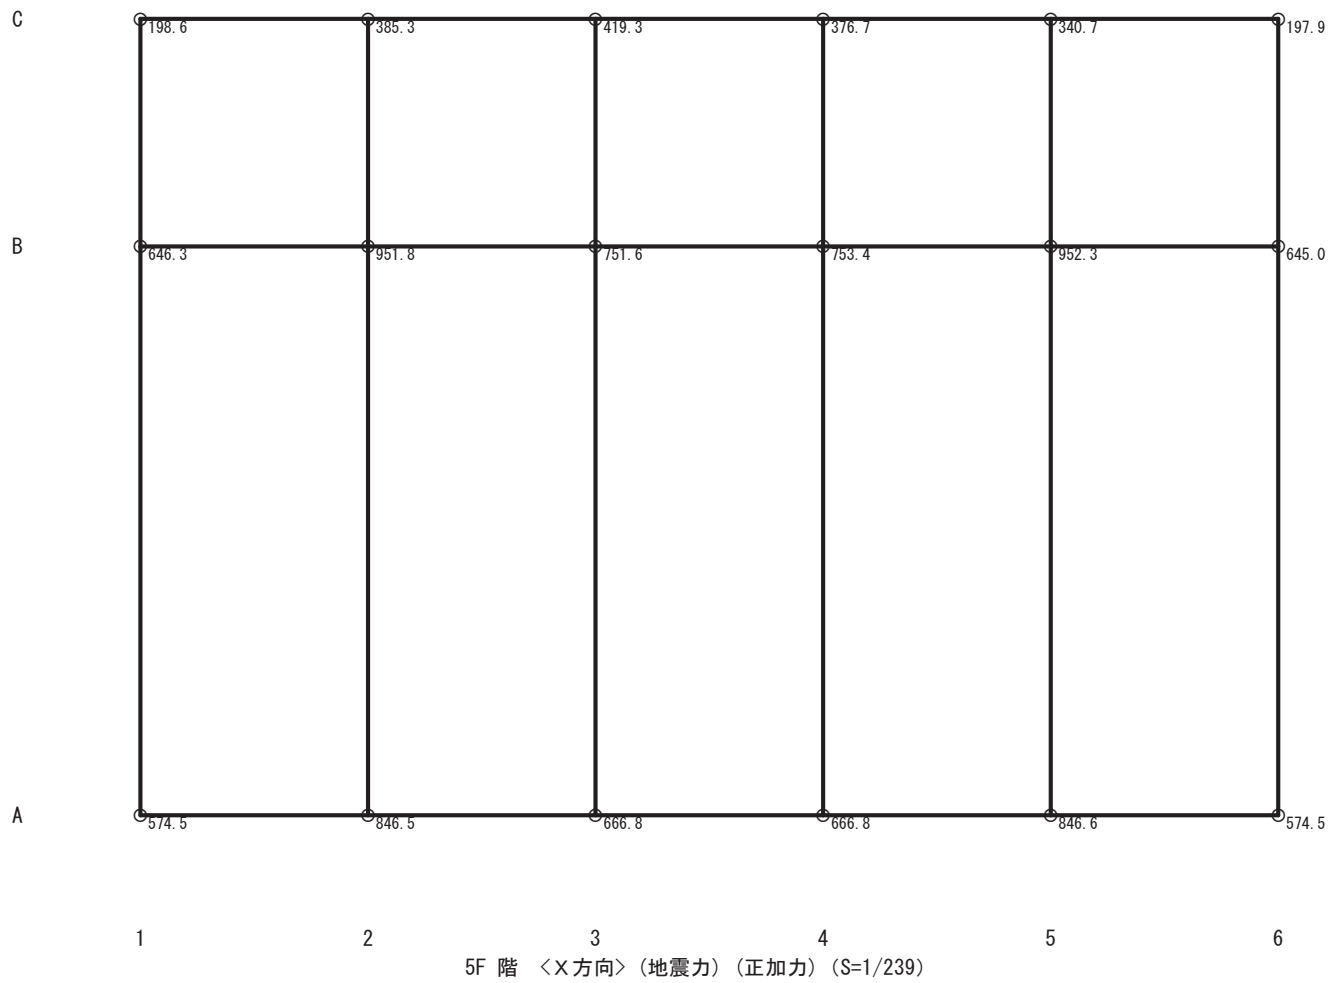


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1918.36	(17.8)	1918.36	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4700.46	(43.5)	4700.46	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4175.65	(38.7)	4175.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10794.47	(100.0)	10794.47	0.00	(100.0)	(0.0)

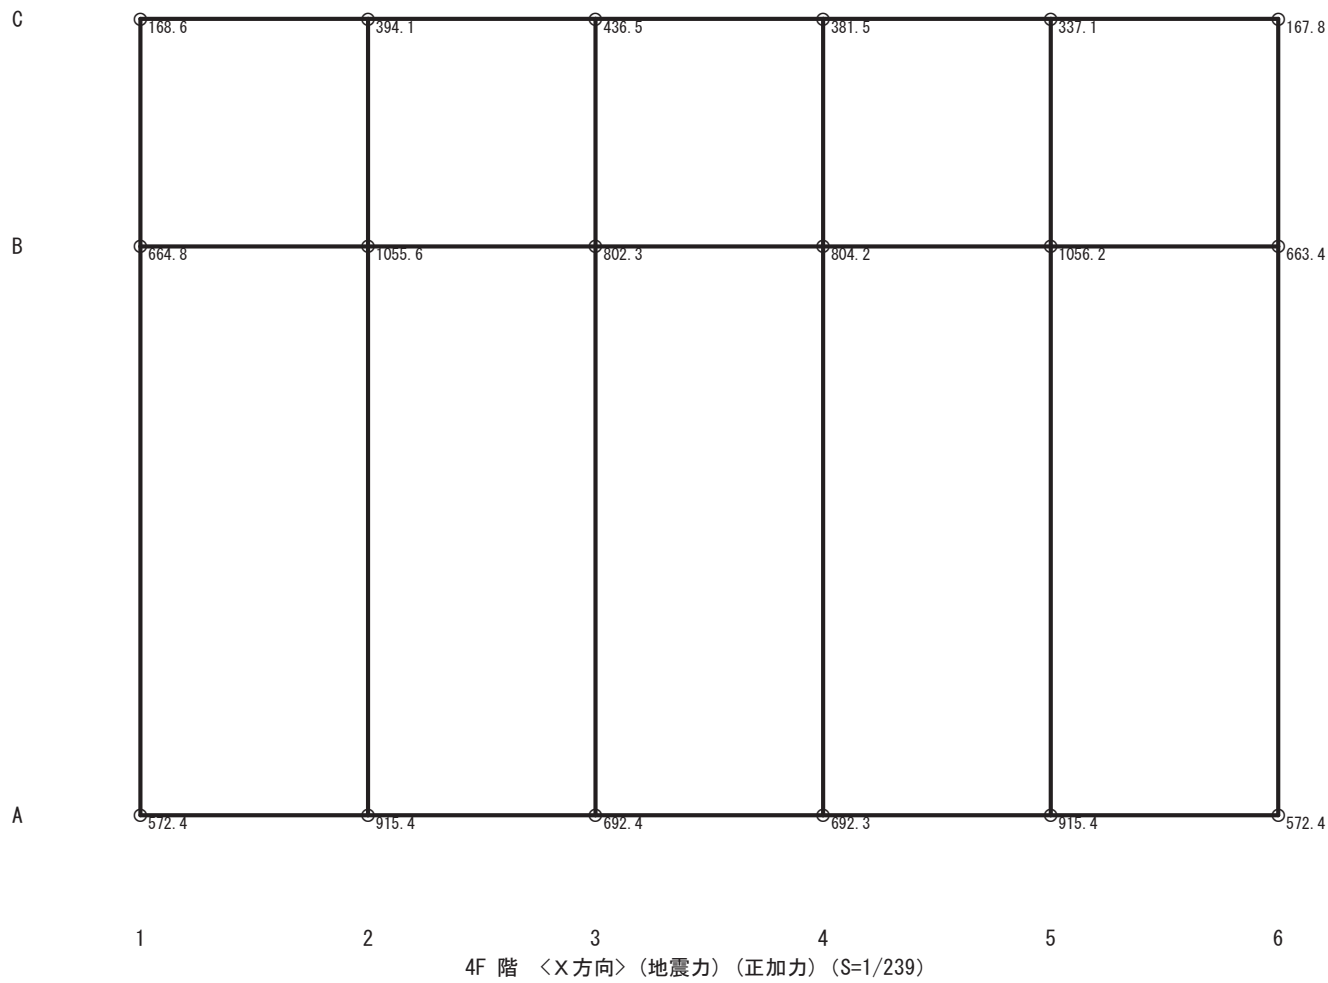


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1885.62	(16.7)	1885.62	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5046.38	(44.7)	5046.38	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4360.42	(38.6)	4360.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11292.42	(100.0)	11292.42	0.00	(100.0)	(0.0)

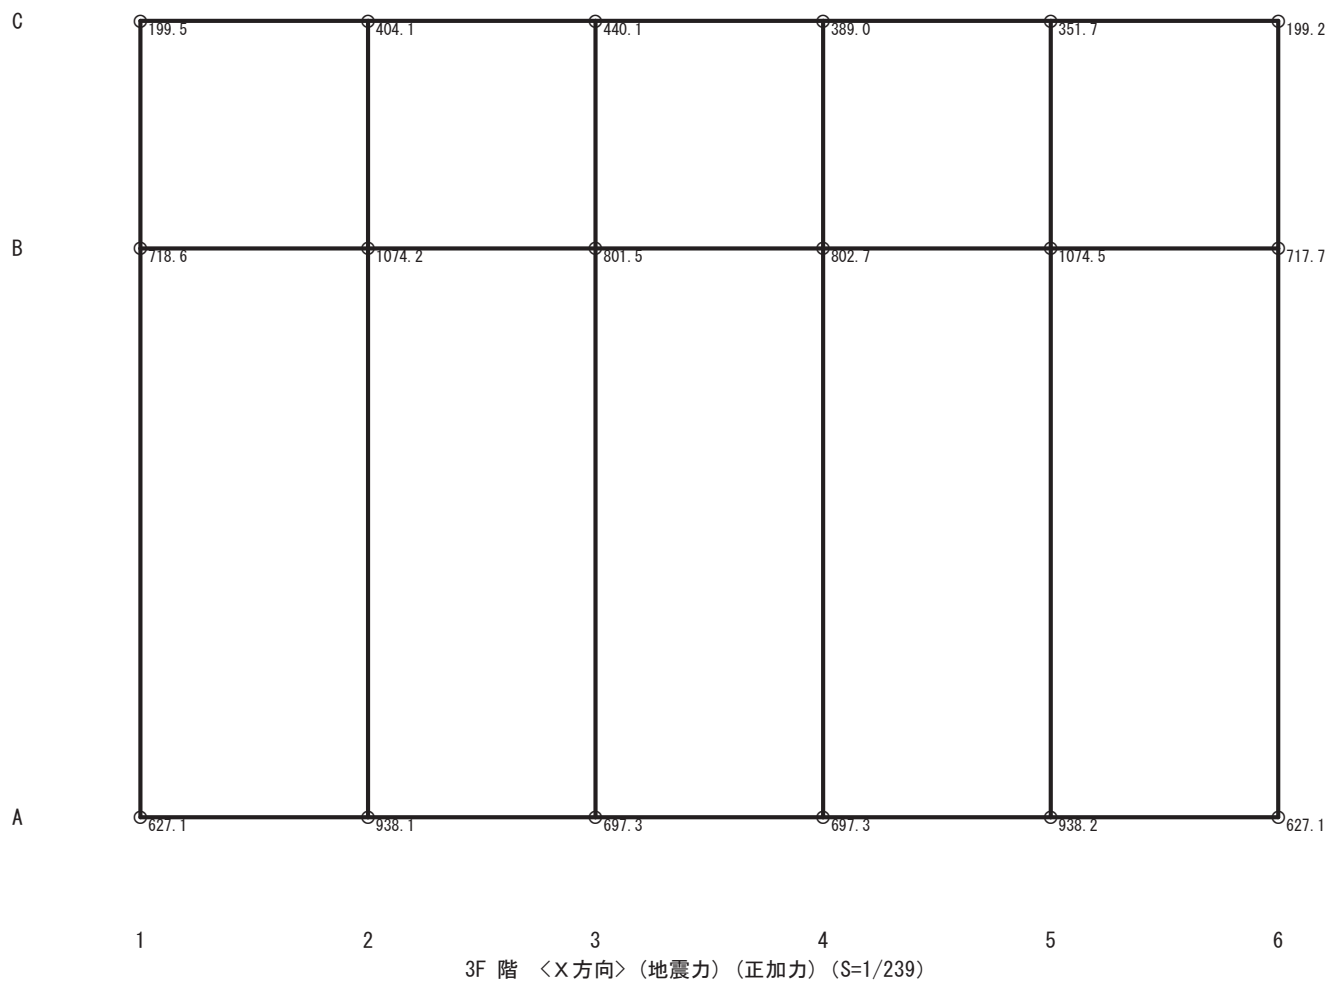

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1983.59	(17.0)	1983.59	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5189.22	(44.4)	5189.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4525.08	(38.7)	4525.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11697.88	(100.0)	11697.88	0.00	(100.0)	(0.0)

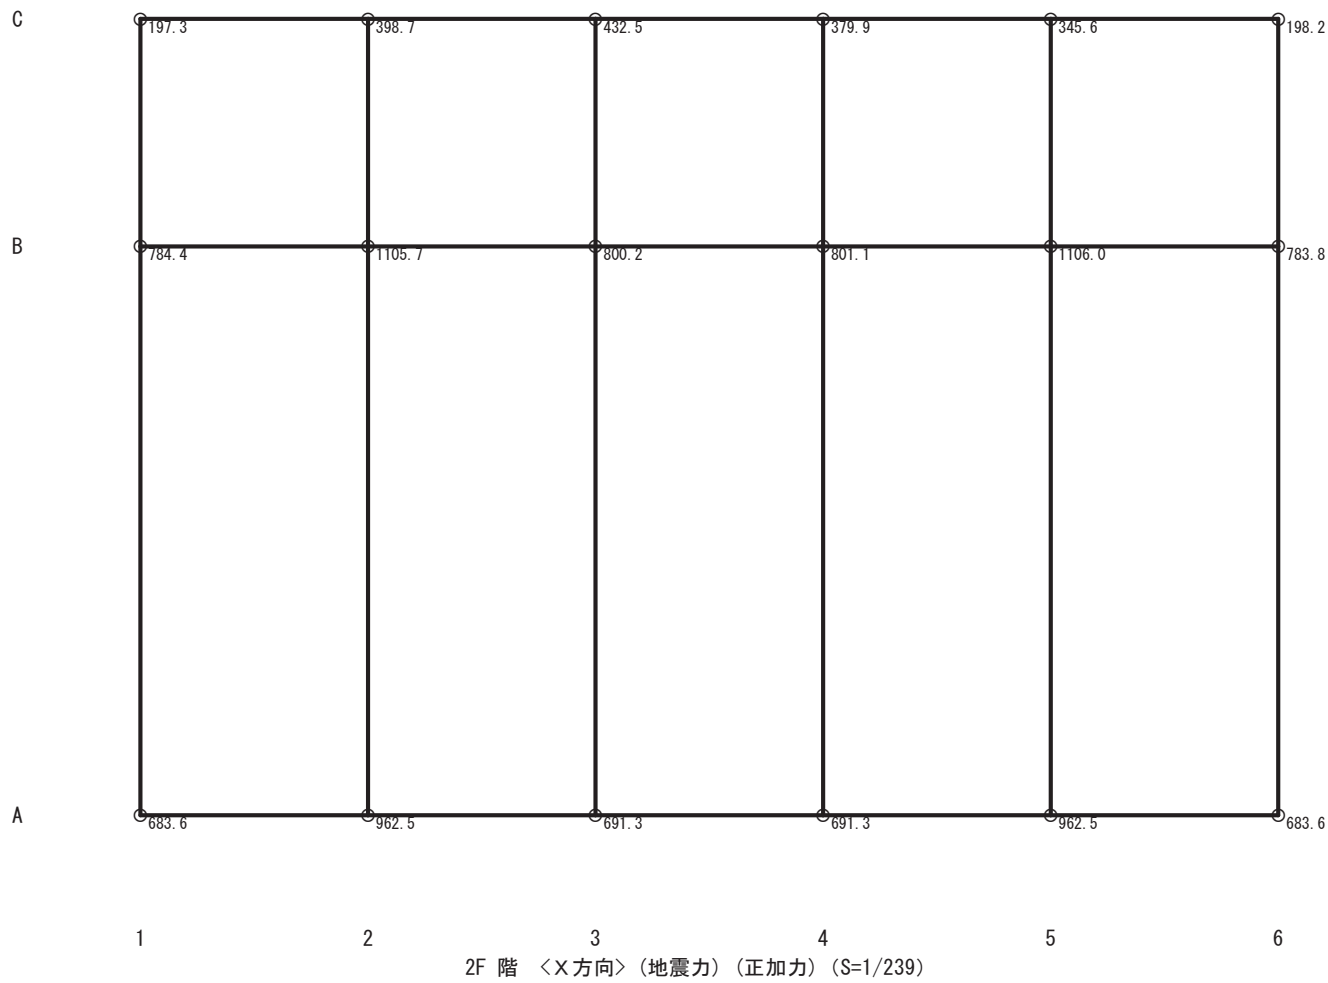

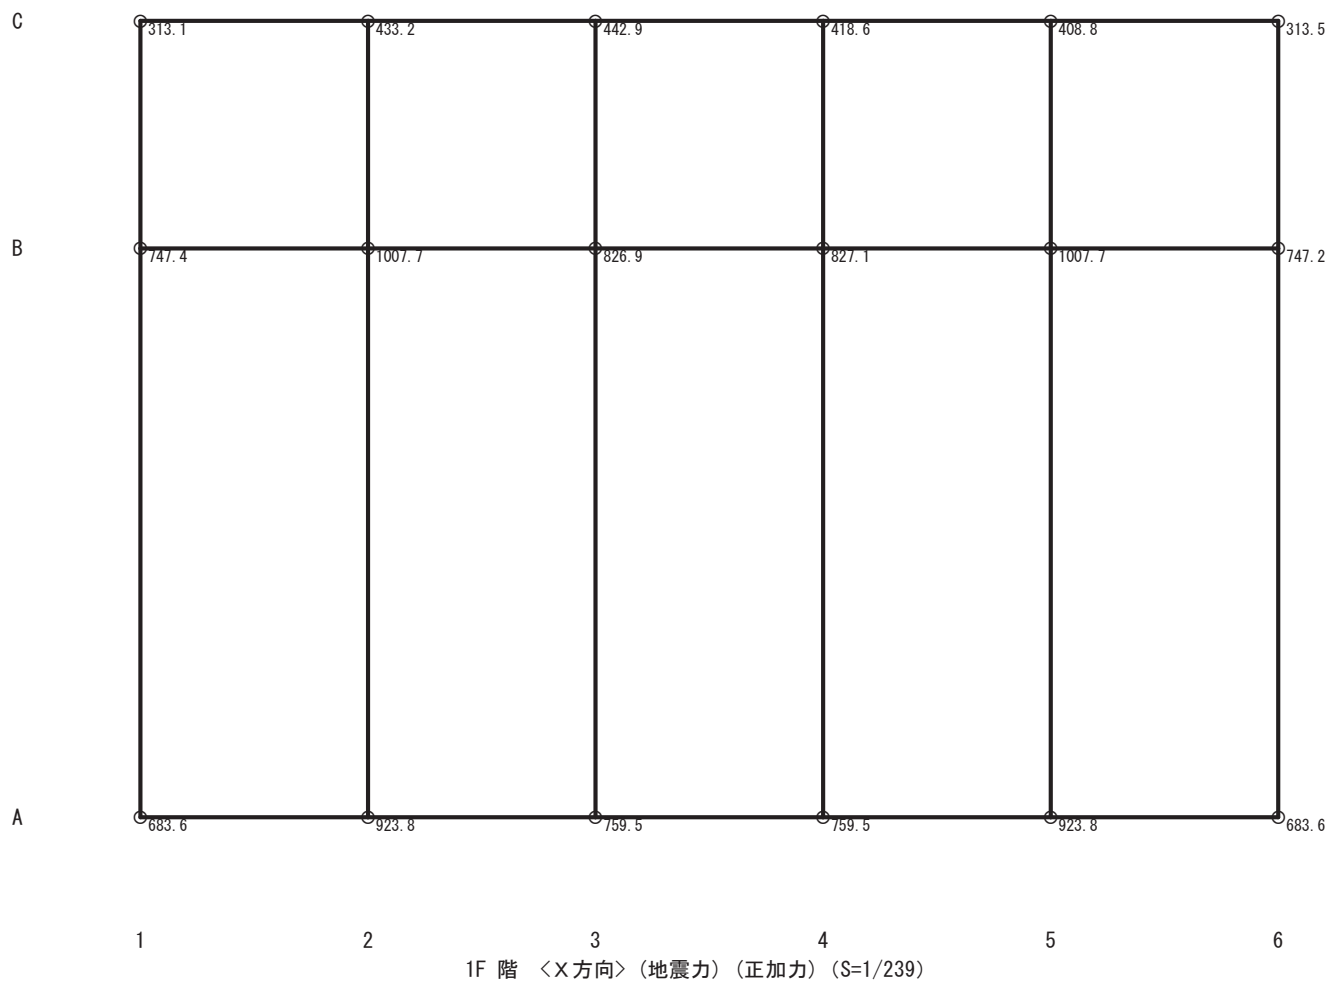

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2330.03	(19.1)	2330.03	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5164.05	(42.2)	5164.05	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4733.69	(38.7)	4733.69	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12227.78	(100.0)	12227.78	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2916.74	2916.74	(100.0)	0.00	(0.0)	2916.74	0.00	2916.74
12F	4420.88	4420.88	(100.0)	0.00	(0.0)	4420.88	0.00	4420.88
11F	5694.37	5694.37	(100.0)	0.00	(0.0)	5694.37	0.00	5694.37
10F	6827.11	6827.11	(100.0)	0.00	(0.0)	6827.11	0.00	6827.11
9F	7831.98	7831.98	(100.0)	0.00	(0.0)	7831.98	0.00	7831.98
8F	8719.83	8719.83	(100.0)	0.00	(0.0)	8719.83	0.00	8719.83
7F	9511.93	9511.93	(100.0)	0.00	(0.0)	9511.93	0.00	9511.93
6F	10203.31	10203.31	(100.0)	0.00	(0.0)	10203.31	0.00	10203.31
5F	10794.47	10794.47	(100.0)	0.00	(0.0)	10794.47	0.00	10794.47
4F	11292.42	11292.42	(100.0)	0.00	(0.0)	11292.42	0.00	11292.42
3F	11697.88	11697.88	(100.0)	0.00	(0.0)	11697.88	0.00	11697.88
2F	12007.99	12007.99	(100.0)	0.00	(0.0)	12007.99	0.00	12007.99
1F	12227.78	12227.78	(100.0)	0.00	(0.0)	12227.78	0.00	12227.78

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	C	1	0.8357	400.0	1/478
12F	C	1	1.2120	400.0	1/330
11F	C	1	1.4742	400.0	1/271
10F	C	1	1.5584	400.0	1/256


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	1. 7382	400. 0	1/230
8F	C	1	1. 7991	400. 0	1/222
7F	C	1	1. 4716	400. 0	1/271
6F	C	1	1. 5296	400. 0	1/261
5F	C	1	1. 5695	400. 0	1/254
4F	C	1	1. 4286	400. 0	1/279
3F	C	1	1. 4237	400. 0	1/280
2F	C	1	1. 3215	400. 0	1/302
1F	C	1	0. 7958	400. 0	1/502

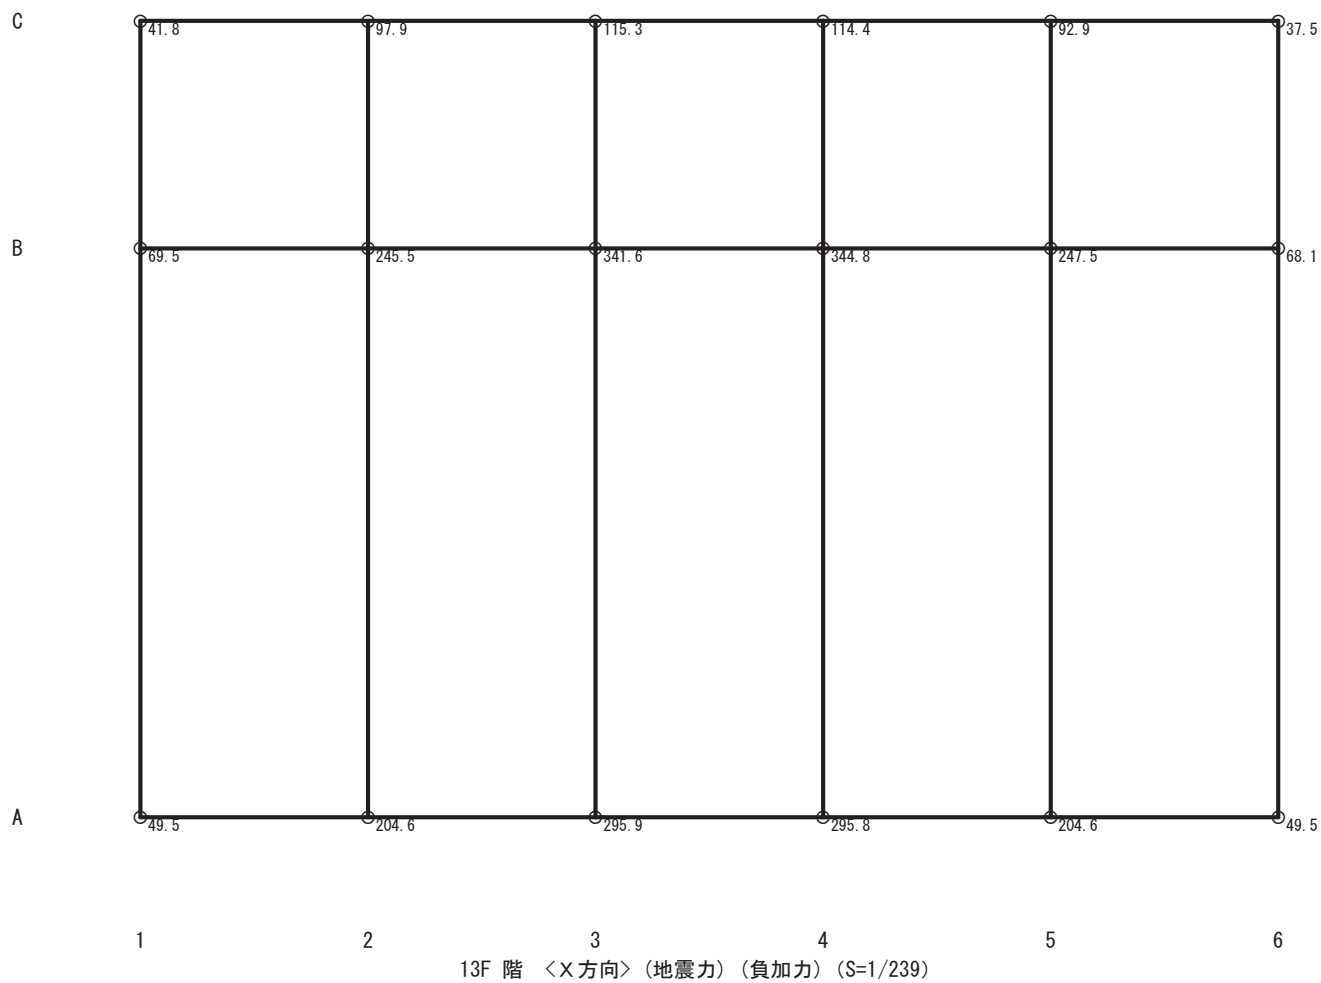


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	499. 75	(17. 1)	499. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1317. 06	(45. 2)	1317. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1099. 93	(37. 7)	1099. 93	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2916. 74	(100. 0)	2916. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

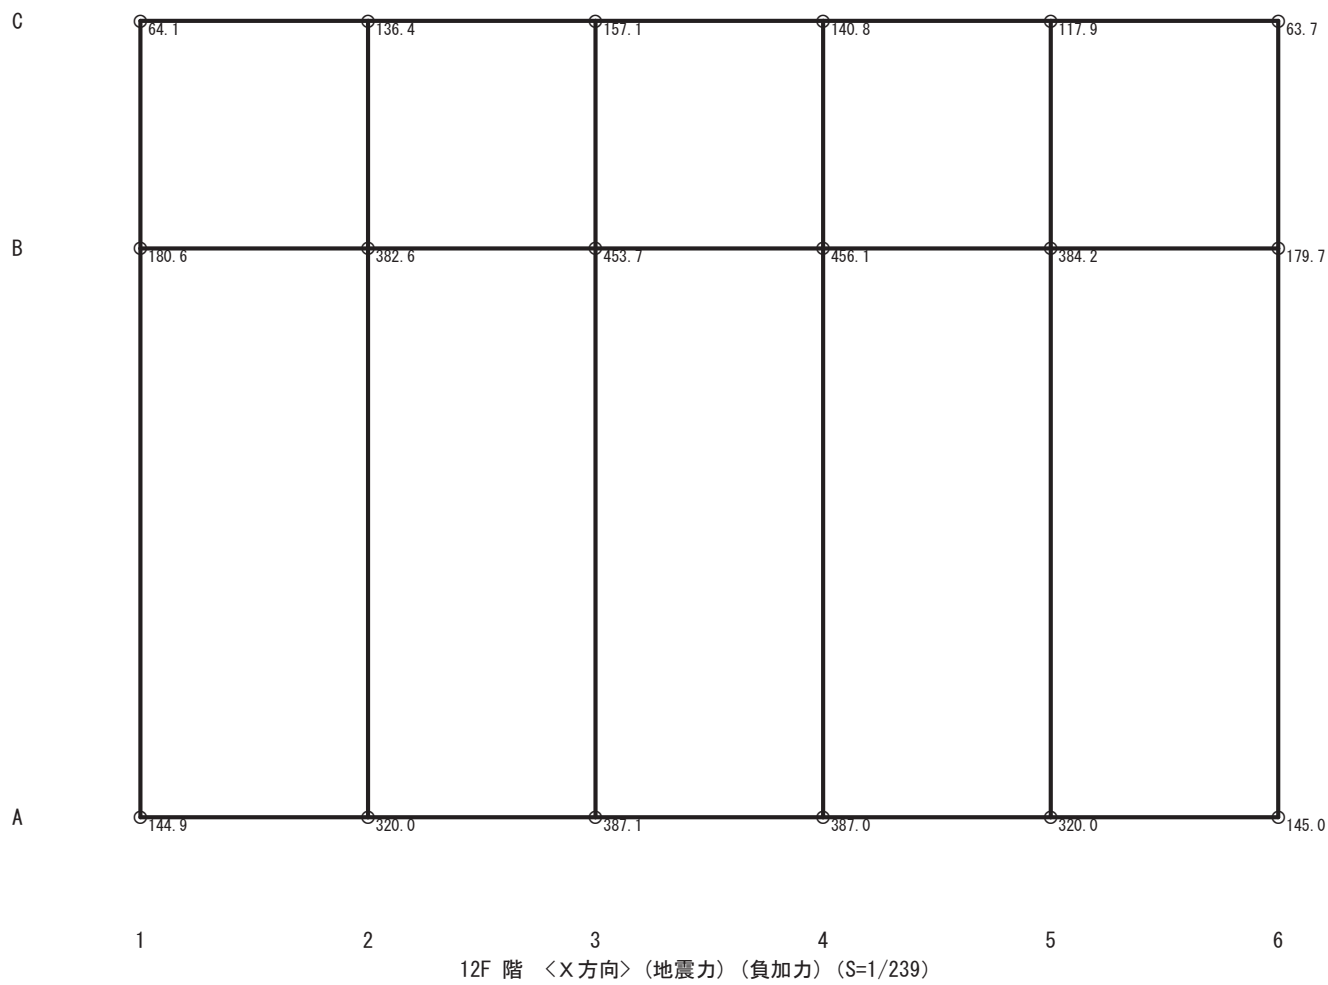


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	679.94	(15.4)	679.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2036.95	(46.1)	2036.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1703.99	(38.5)	1703.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4420.88	(100.0)	4420.88	0.00	(100.0)	(0.0)

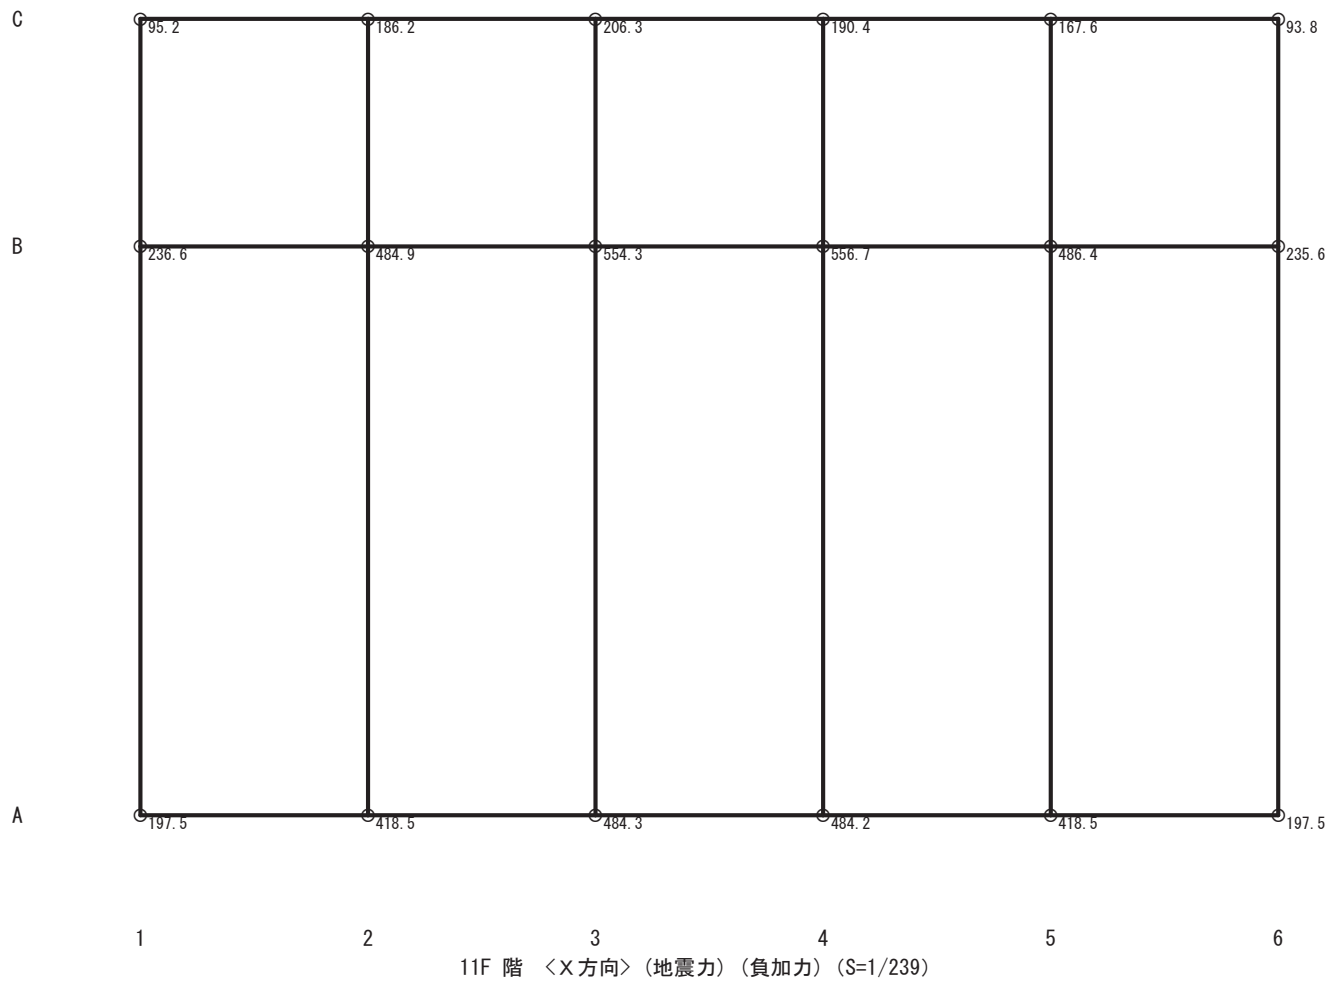


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	939.34	(16.5)	939.34	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2554.51	(44.9)	2554.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2200.52	(38.6)	2200.52	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5694.37	(100.0)	5694.37	0.00	(100.0)	(0.0)

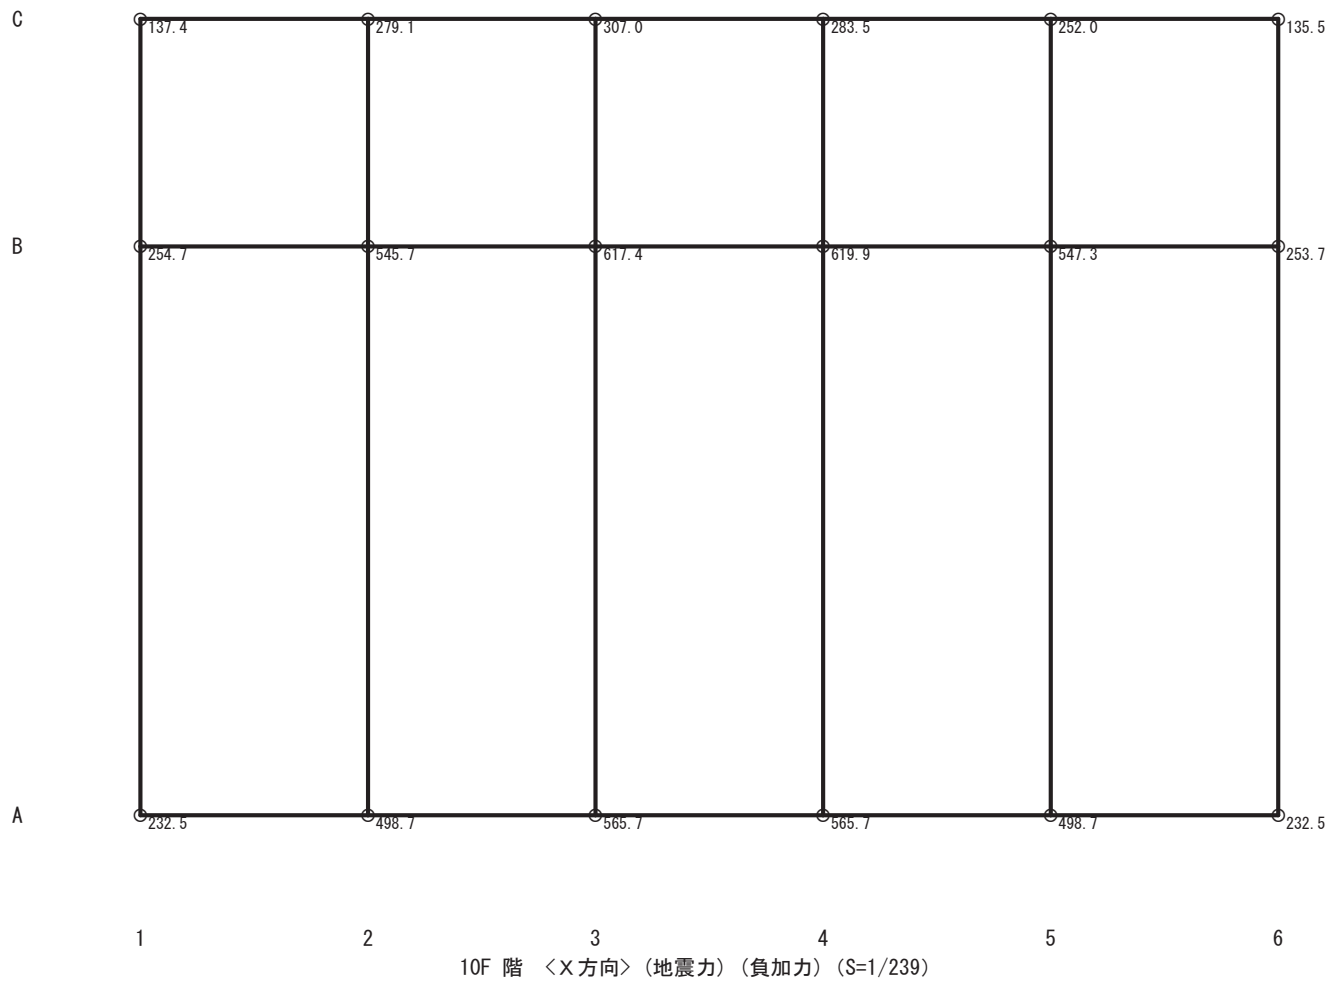


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1394.57	(20.4)	1394.57	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2838.67	(41.6)	2838.67	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2593.87	(38.0)	2593.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6827.11	(100.0)	6827.11	0.00	(100.0)	(0.0)

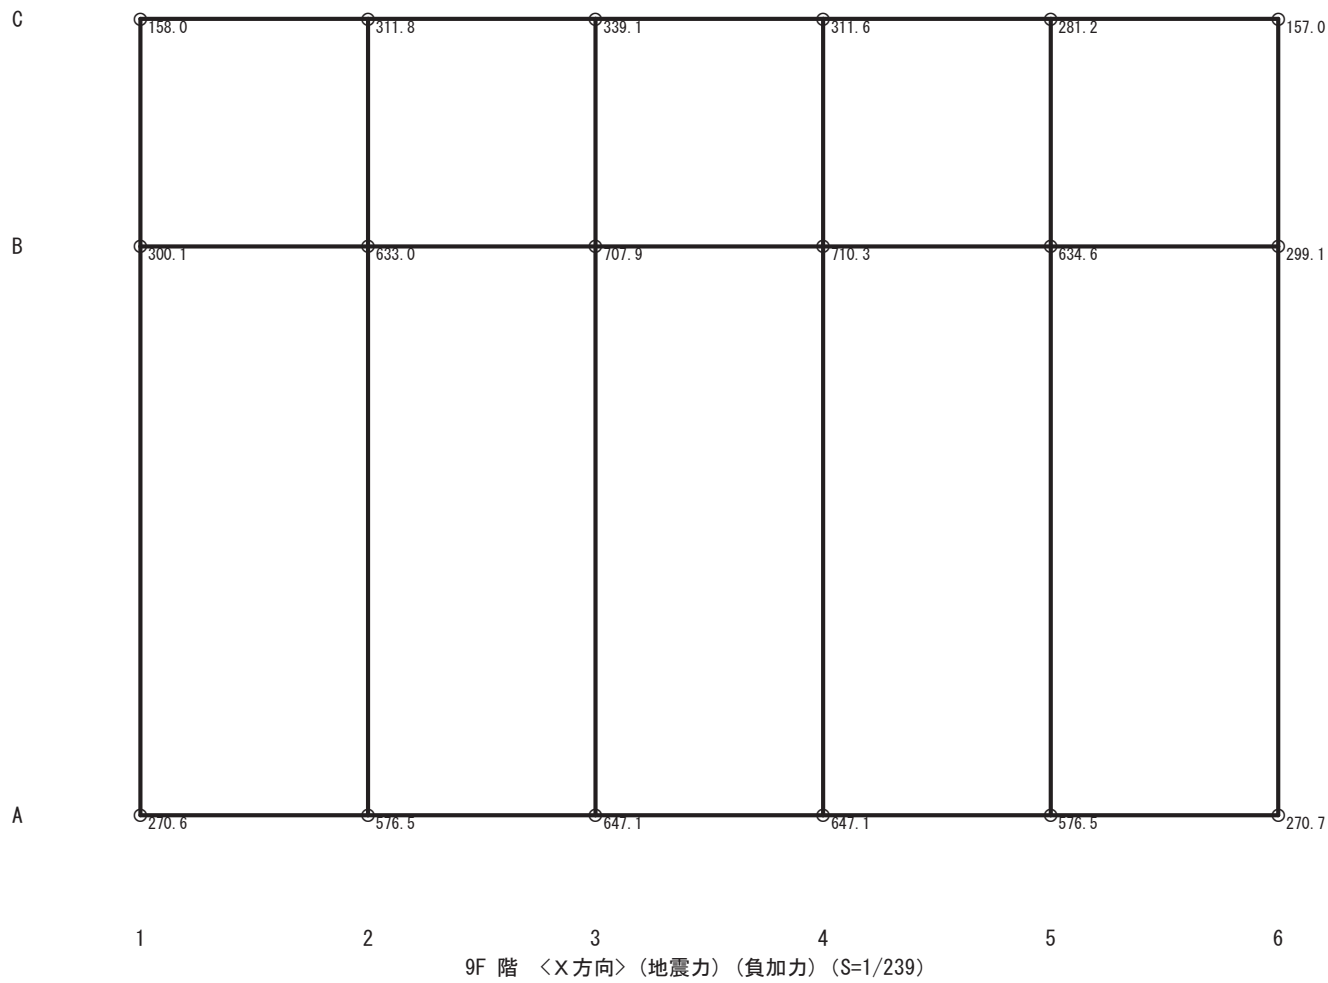


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1558.64	(19.9)	1558.64	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3284.98	(41.9)	3284.98	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2988.36	(38.2)	2988.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7831.98	(100.0)	7831.98	0.00	(100.0)	(0.0)

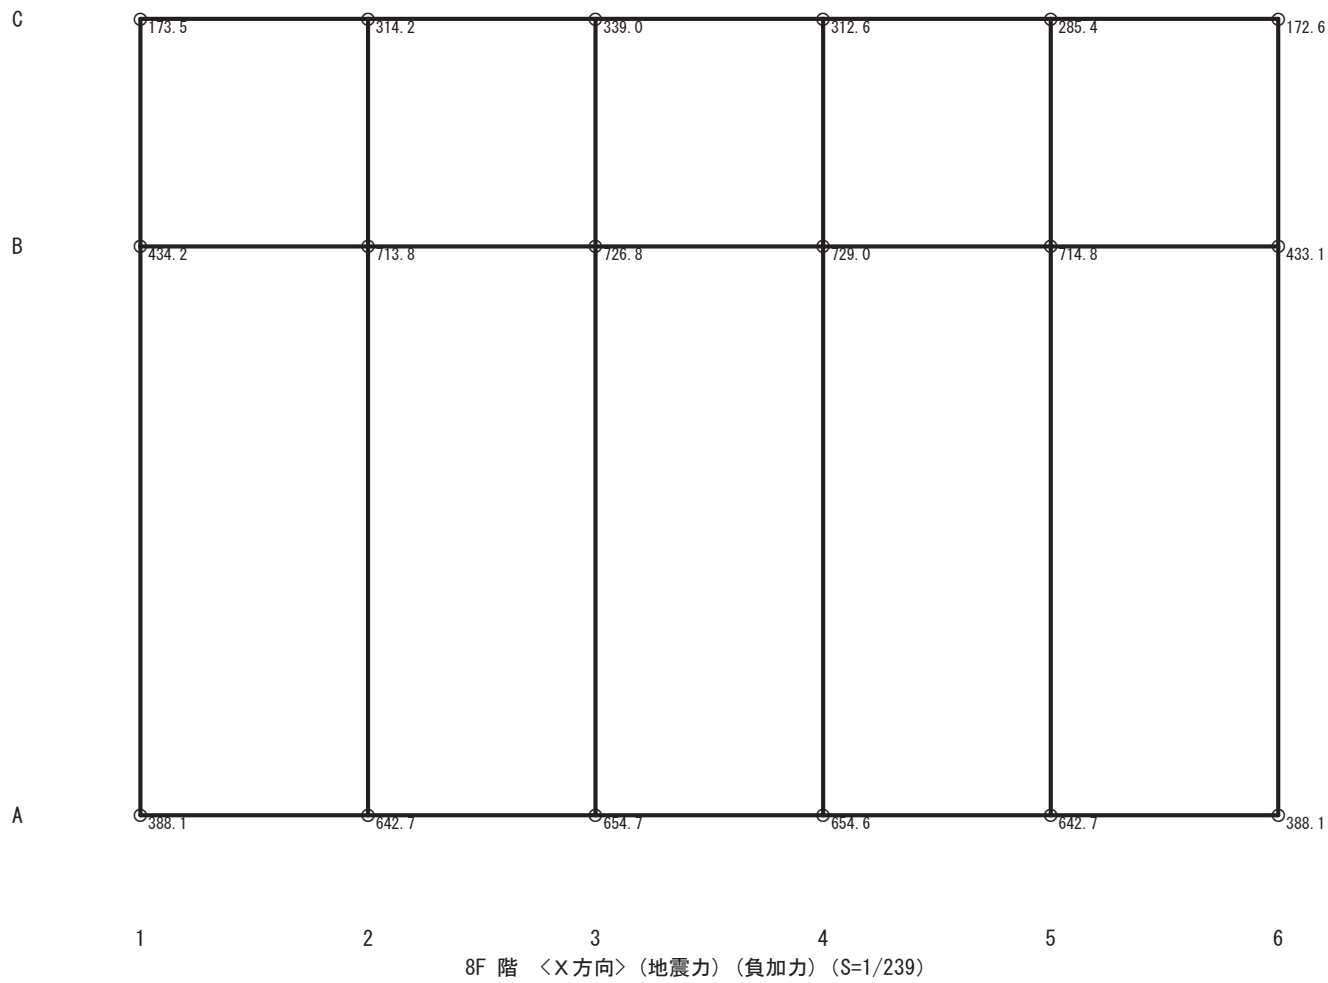


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1597.25	(18.3)	1597.25	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3751.74	(43.0)	3751.74	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3370.85	(38.7)	3370.85	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8719.83	(100.0)	8719.83	0.00	(100.0)	(0.0)

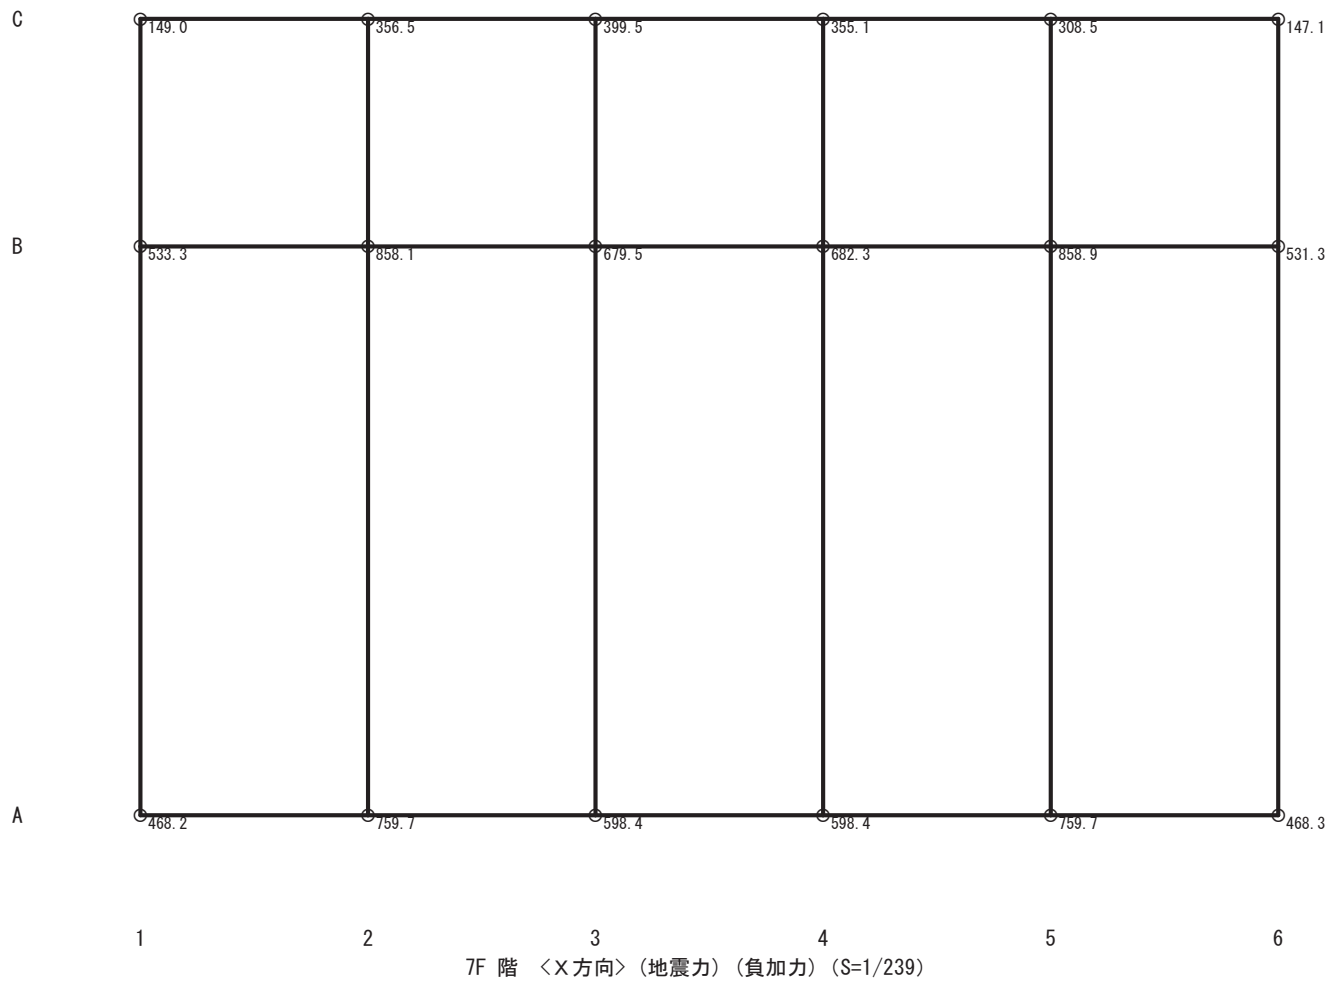


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1715.76	(18.0)	1715.76	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4143.42	(43.6)	4143.42	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3652.74	(38.4)	3652.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9511.93	(100.0)	9511.93	0.00	(100.0)	(0.0)

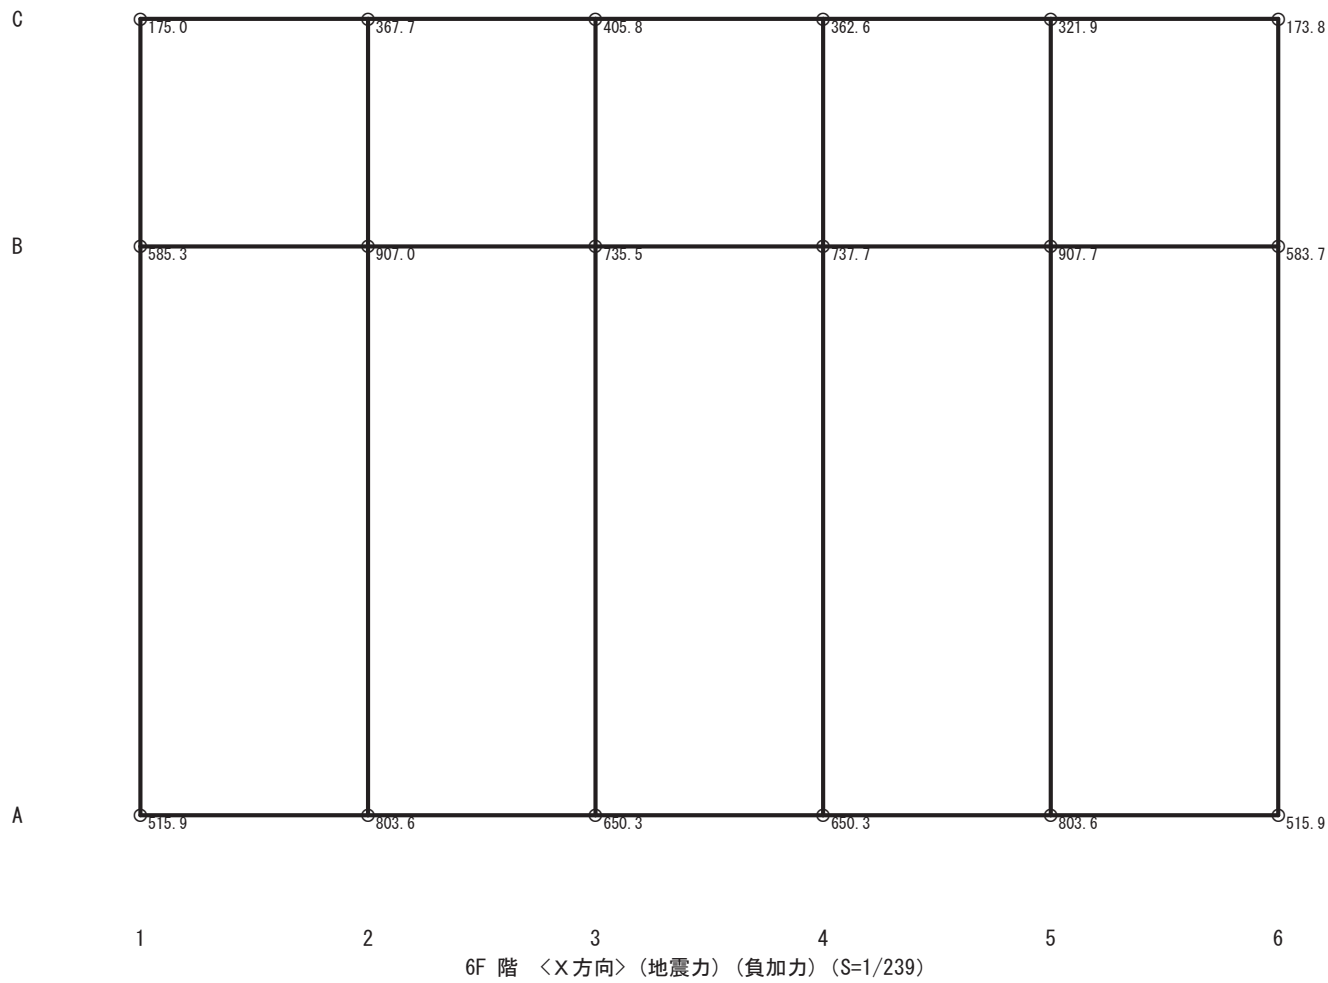


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1806.78	(17.7)	1806.78	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4457.02	(43.7)	4457.02	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3939.51	(38.6)	3939.51	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10203.31	(100.0)	10203.31	0.00	(100.0)	(0.0)

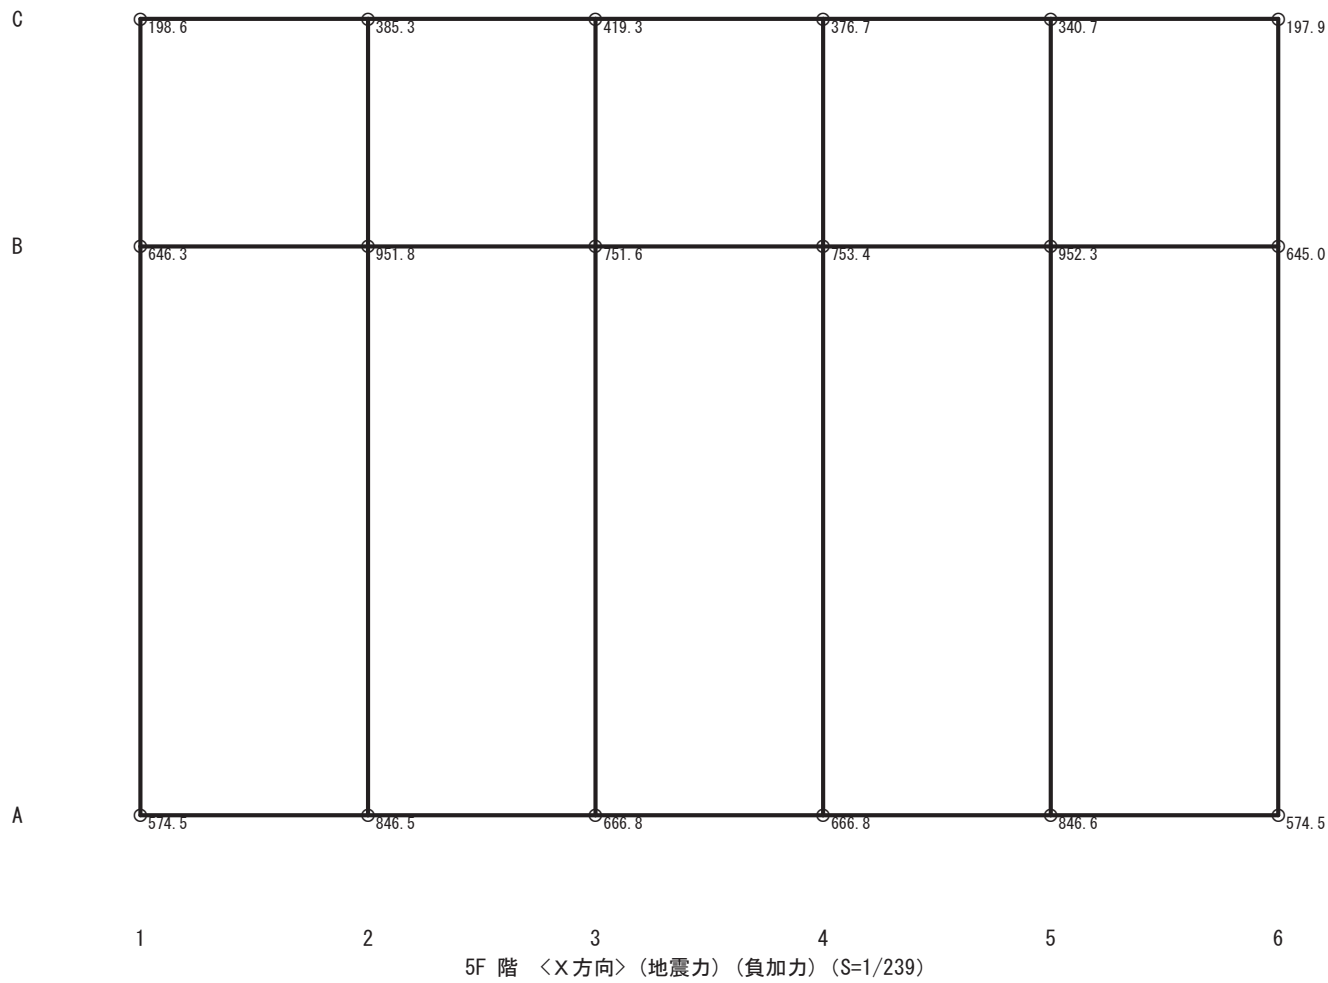


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1918.36	(17.8)	1918.36	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4700.46	(43.5)	4700.46	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4175.65	(38.7)	4175.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10794.47	(100.0)	10794.47	0.00	(100.0)	(0.0)

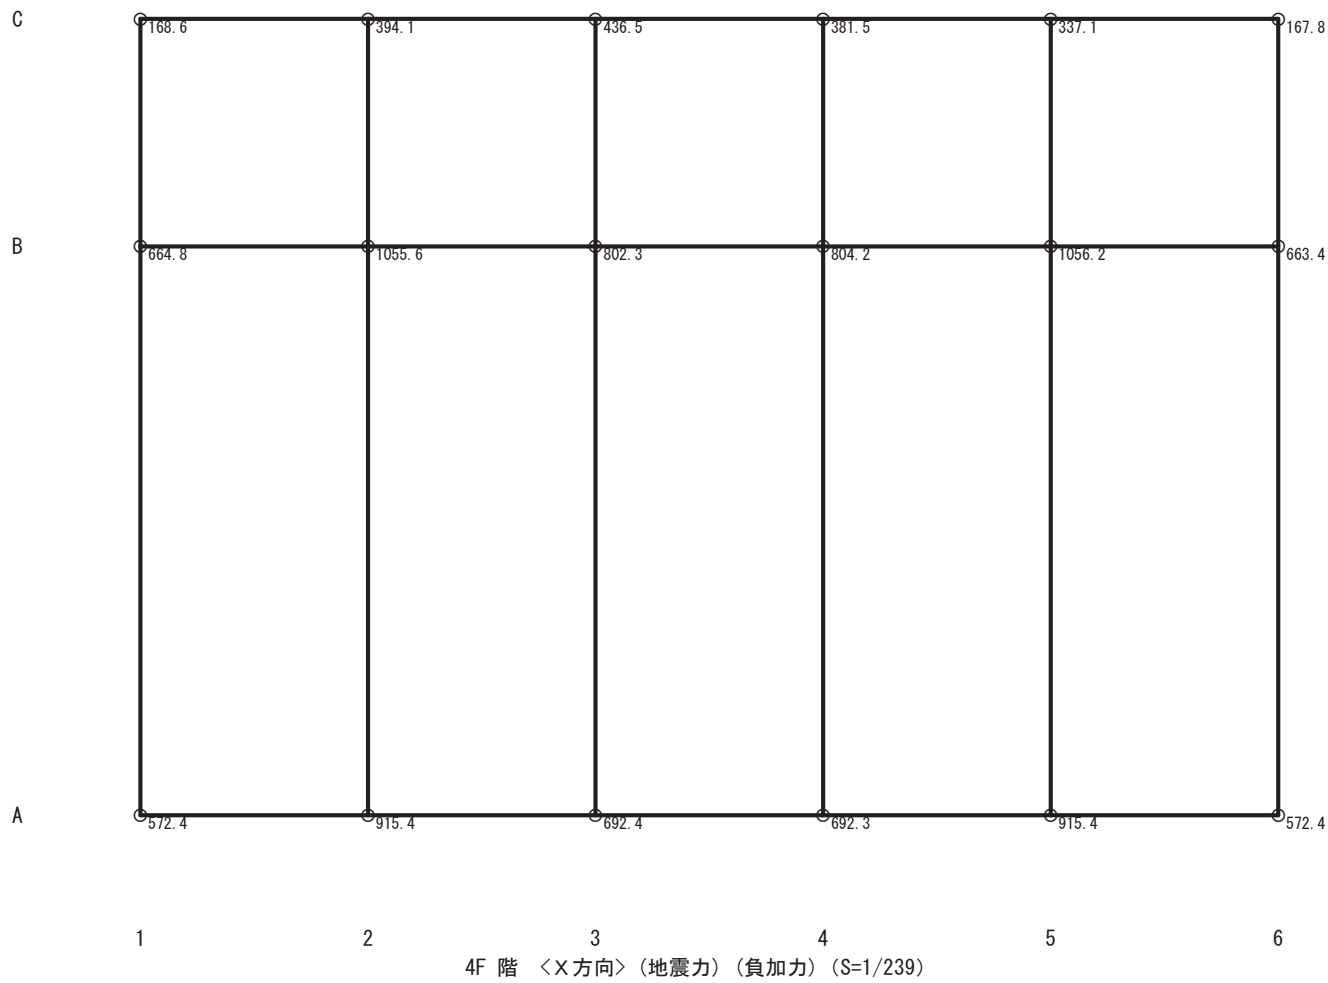


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1885.62	(16.7)	1885.62	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5046.38	(44.7)	5046.38	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4360.42	(38.6)	4360.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11292.42	(100.0)	11292.42	0.00	(100.0)	(0.0)

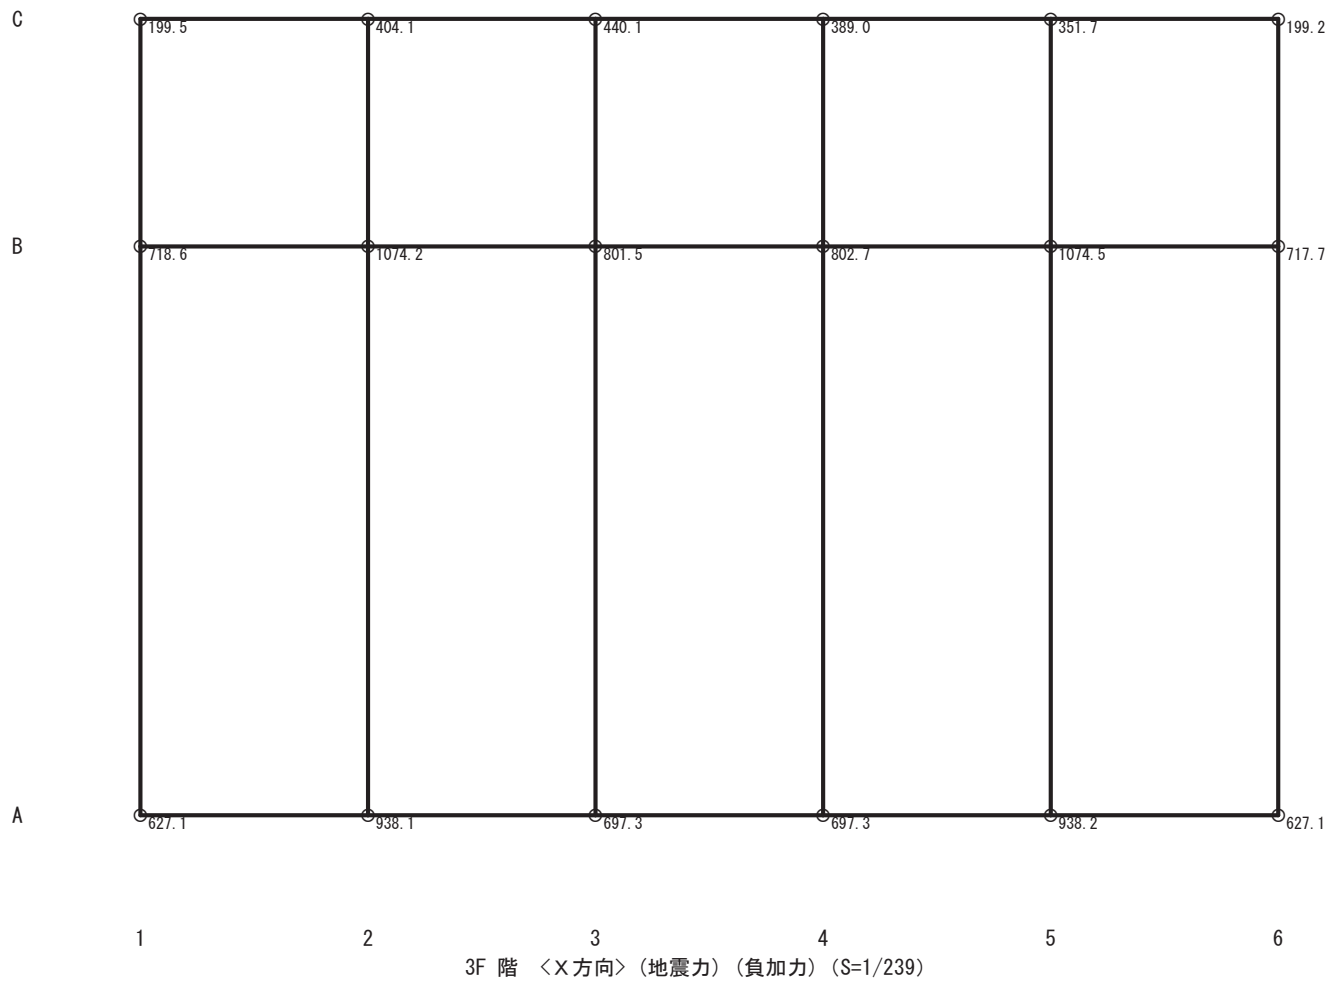

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1983.59	(17.0)	1983.59	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5189.22	(44.4)	5189.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4525.08	(38.7)	4525.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11697.88	(100.0)	11697.88	0.00	(100.0)	(0.0)

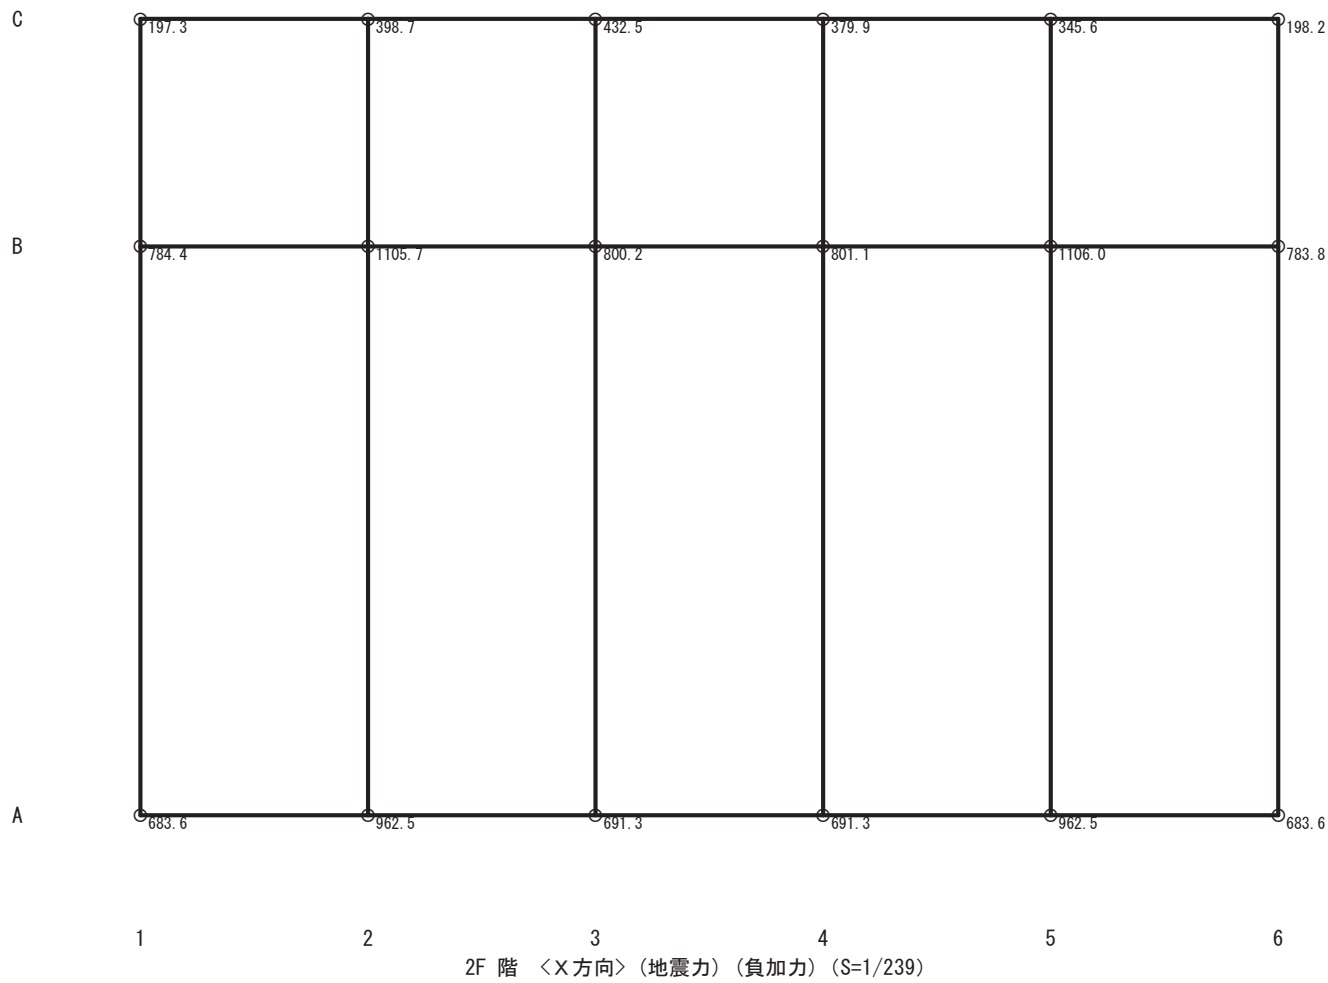

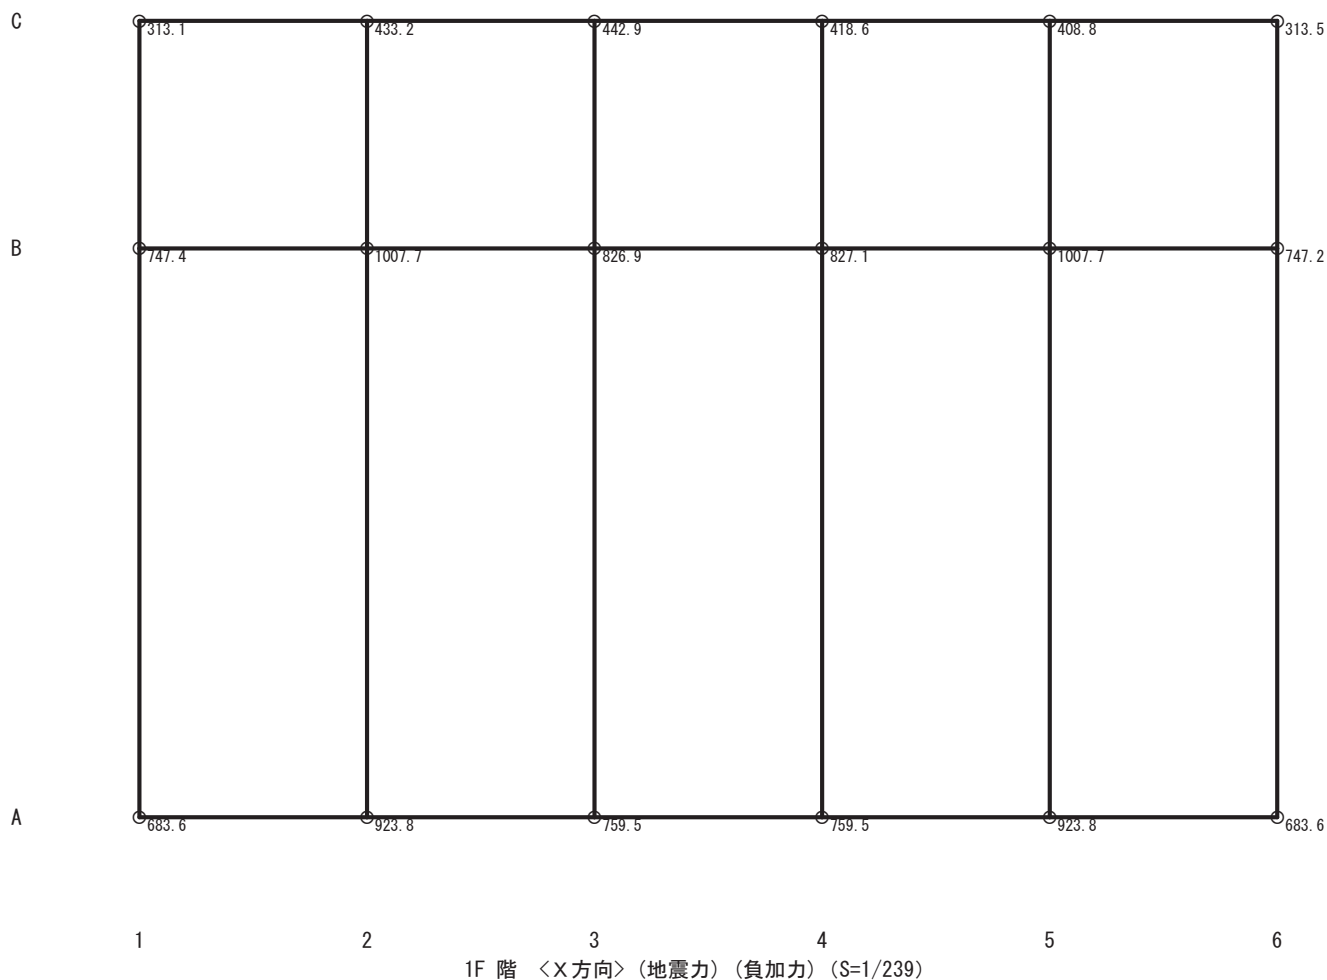

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2330.03	(19.1)	2330.03	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5164.05	(42.2)	5164.05	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4733.69	(38.7)	4733.69	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12227.78	(100.0)	12227.78	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2916.74	2916.74	(100.0)	0.00	(0.0)	2916.74	0.00	2916.74
12F	4420.88	4420.88	(100.0)	0.00	(0.0)	4420.88	0.00	4420.88
11F	5694.37	5694.37	(100.0)	0.00	(0.0)	5694.37	0.00	5694.37
10F	6827.11	6827.11	(100.0)	0.00	(0.0)	6827.11	0.00	6827.11
9F	7831.98	7831.98	(100.0)	0.00	(0.0)	7831.98	0.00	7831.98
8F	8719.83	8719.83	(100.0)	0.00	(0.0)	8719.83	0.00	8719.83
7F	9511.93	9511.93	(100.0)	0.00	(0.0)	9511.93	0.00	9511.93
6F	10203.31	10203.31	(100.0)	0.00	(0.0)	10203.31	0.00	10203.31
5F	10794.47	10794.47	(100.0)	0.00	(0.0)	10794.47	0.00	10794.47
4F	11292.42	11292.42	(100.0)	0.00	(0.0)	11292.42	0.00	11292.42
3F	11697.88	11697.88	(100.0)	0.00	(0.0)	11697.88	0.00	11697.88
2F	12007.99	12007.99	(100.0)	0.00	(0.0)	12007.99	0.00	12007.99
1F	12227.78	12227.78	(100.0)	0.00	(0.0)	12227.78	0.00	12227.78

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	C	1	0.8357	400.0	1/478
12F	C	1	1.2120	400.0	1/330
11F	C	1	1.4742	400.0	1/271
10F	C	1	1.5584	400.0	1/256


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	1. 7382	400. 0	1/230
8F	C	1	1. 7991	400. 0	1/222
7F	C	1	1. 4716	400. 0	1/271
6F	C	1	1. 5296	400. 0	1/261
5F	C	1	1. 5695	400. 0	1/254
4F	C	1	1. 4286	400. 0	1/279
3F	C	1	1. 4237	400. 0	1/280
2F	C	1	1. 3215	400. 0	1/302
1F	C	1	0. 7958	400. 0	1/502

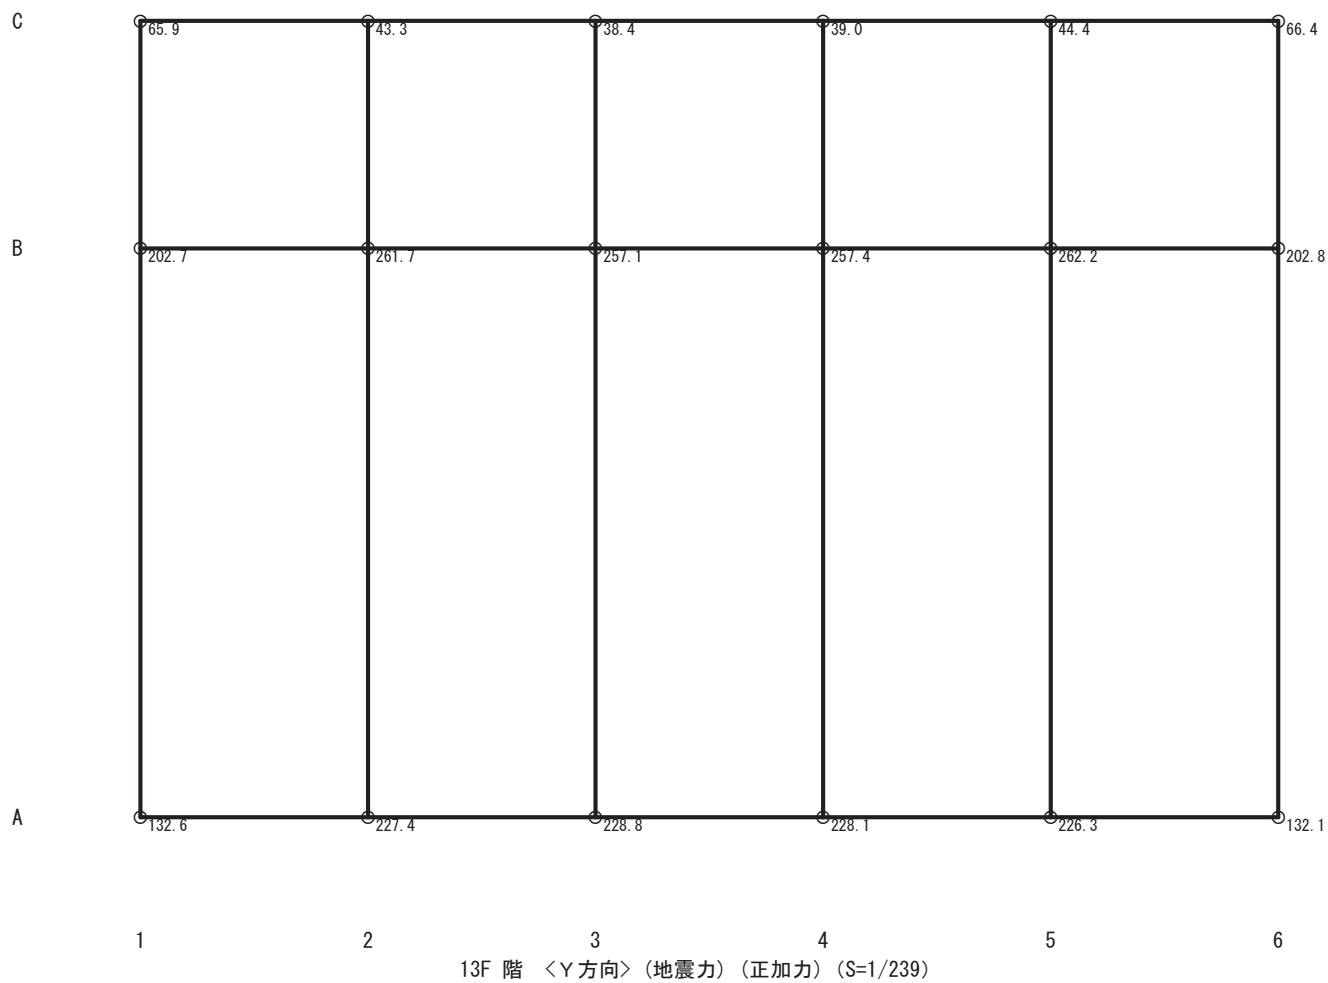


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	401. 35	(13. 8)	401. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	532. 99	(18. 3)	532. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	524. 46	(18. 0)	524. 46	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	524. 29	(18. 0)	524. 29	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	532. 45	(18. 3)	532. 45	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	401. 21	(13. 8)	401. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2916. 74	(100. 0)	2916. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

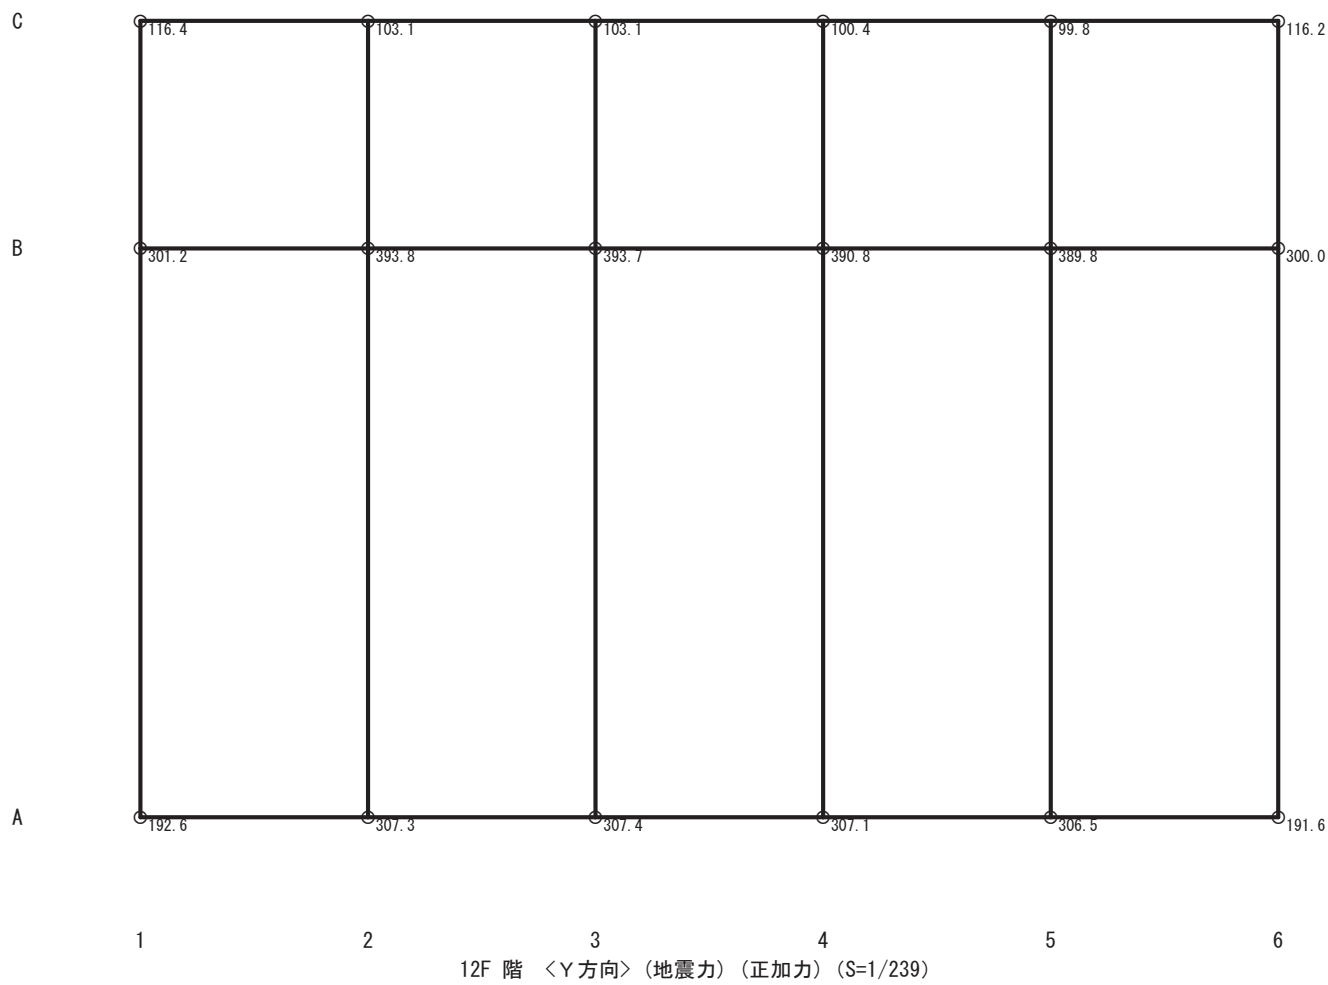


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	607.81	(13.7)	607.81	0.00	(100.0)	(0.0)
5	796.09	(18.0)	796.09	0.00	(100.0)	(0.0)
4	798.34	(18.1)	798.34	0.00	(100.0)	(0.0)
3	804.16	(18.2)	804.16	0.00	(100.0)	(0.0)
2	804.29	(18.2)	804.29	0.00	(100.0)	(0.0)
1	610.18	(13.8)	610.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4420.88	(100.0)	4420.88	0.00	(100.0)	(0.0)

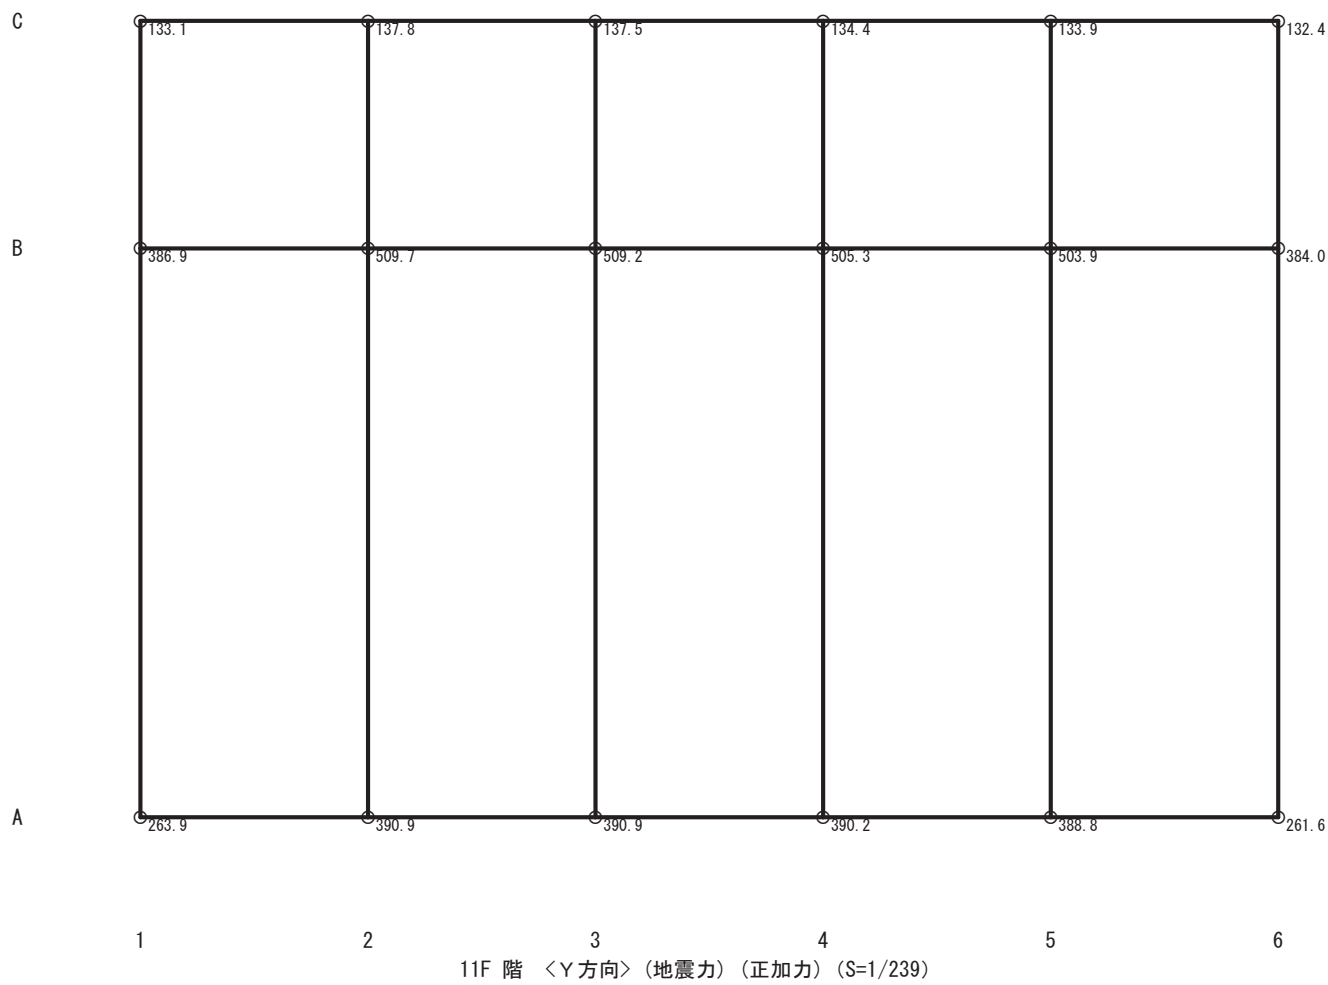


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	777.94	(13.7)	777.94	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1026.60	(18.0)	1026.60	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1029.93	(18.1)	1029.93	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1037.57	(18.2)	1037.57	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1038.36	(18.2)	1038.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	783.98	(13.8)	783.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5694.37	(100.0)	5694.37	0.00	(100.0)	(0.0)

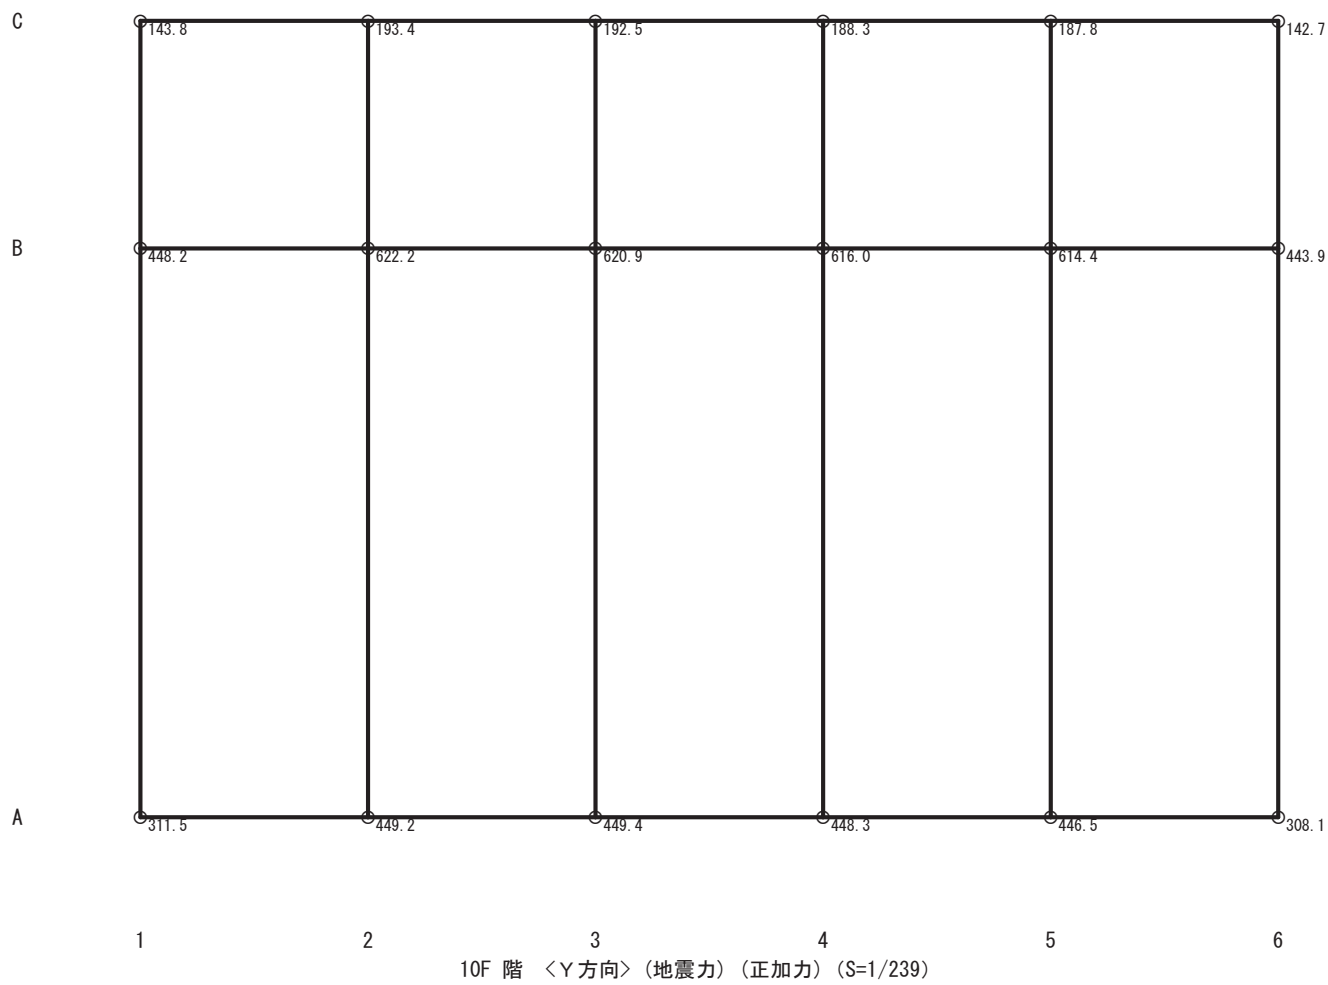


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	894.72	(13.1)	894.72	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1248.74	(18.3)	1248.74	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1252.55	(18.3)	1252.55	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1262.80	(18.5)	1262.80	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1264.83	(18.5)	1264.83	0.00	(100.0)	(0.0)
1	903.47	(13.2)	903.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6827.11	(100.0)	6827.11	0.00	(100.0)	(0.0)

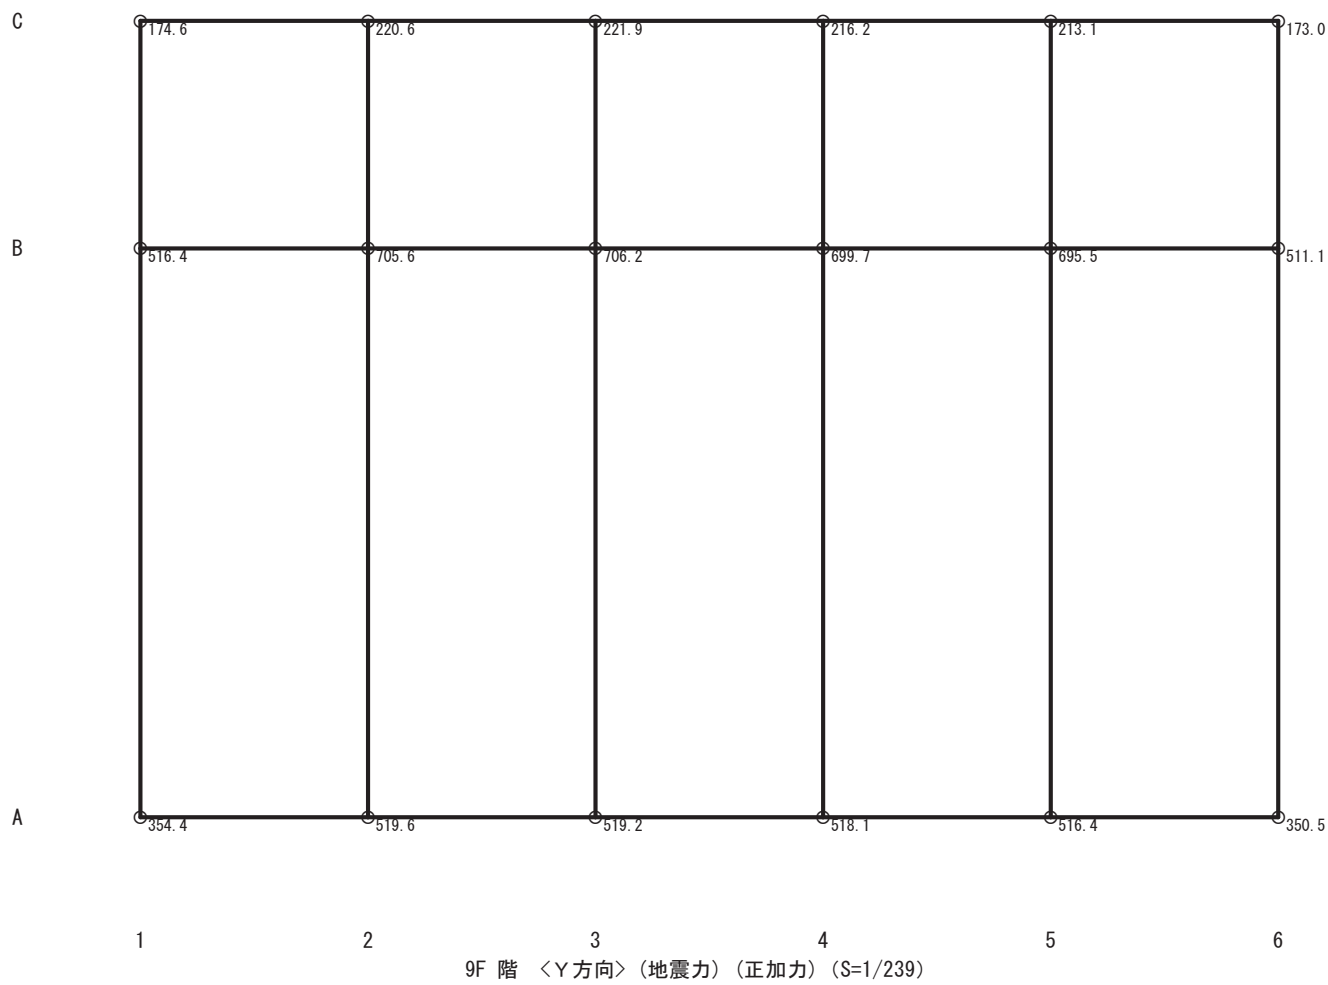


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1034. 60	(13. 2)	1034. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1424. 95	(18. 2)	1424. 95	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1434. 04	(18. 3)	1434. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1447. 31	(18. 5)	1447. 31	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1445. 71	(18. 5)	1445. 71	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1045. 36	(13. 3)	1045. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7831. 98	(100. 0)	7831. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

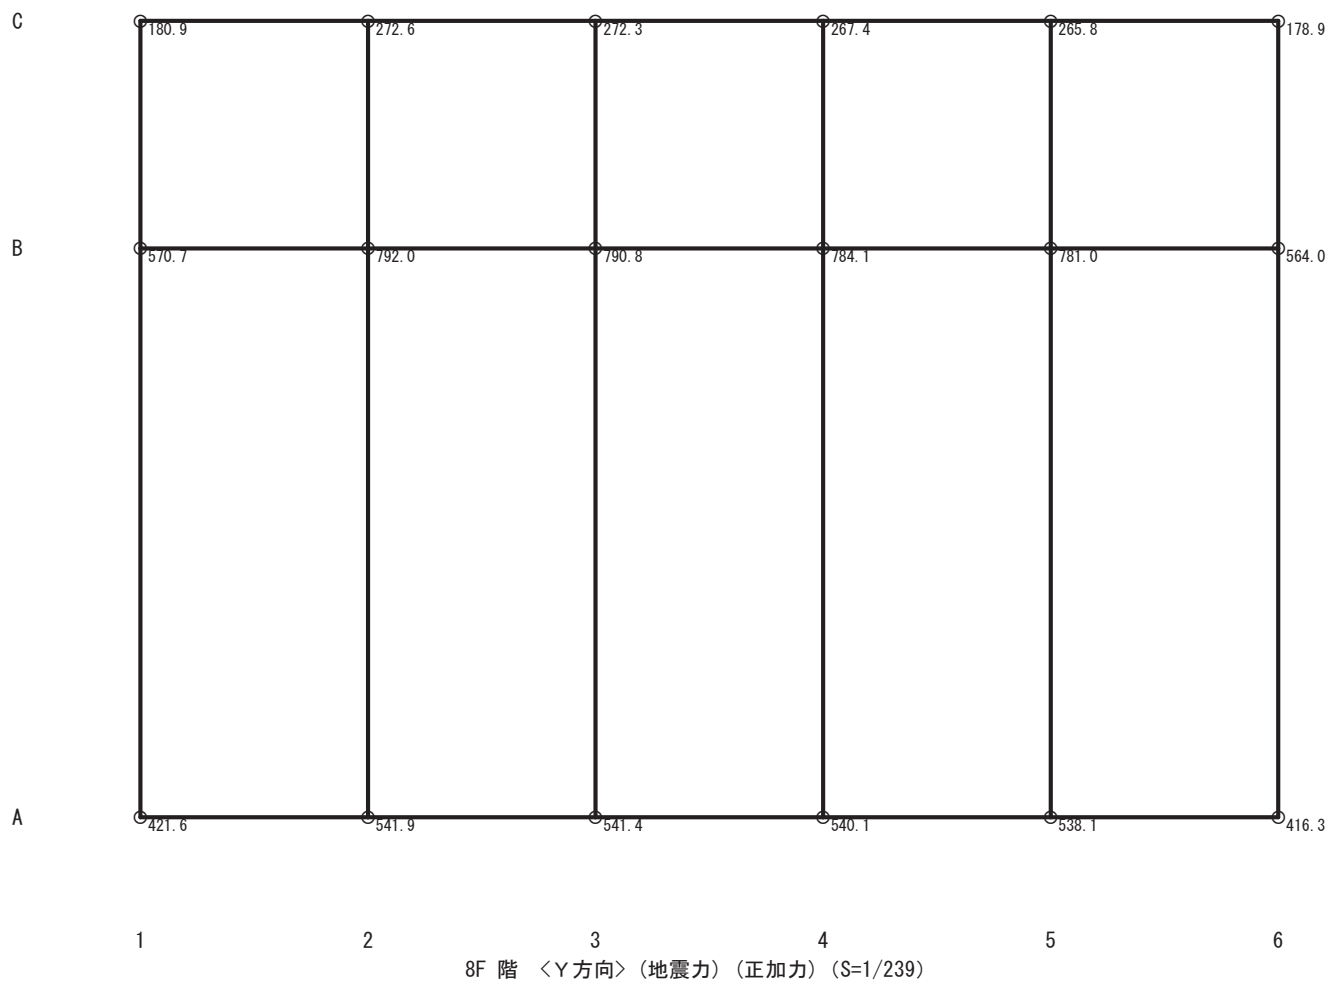


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1159.18	(13.3)	1159.18	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1584.90	(18.2)	1584.90	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1591.59	(18.3)	1591.59	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1604.52	(18.4)	1604.52	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1606.47	(18.4)	1606.47	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1173.18	(13.5)	1173.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8719.83	(100.0)	8719.83	0.00	(100.0)	(0.0)

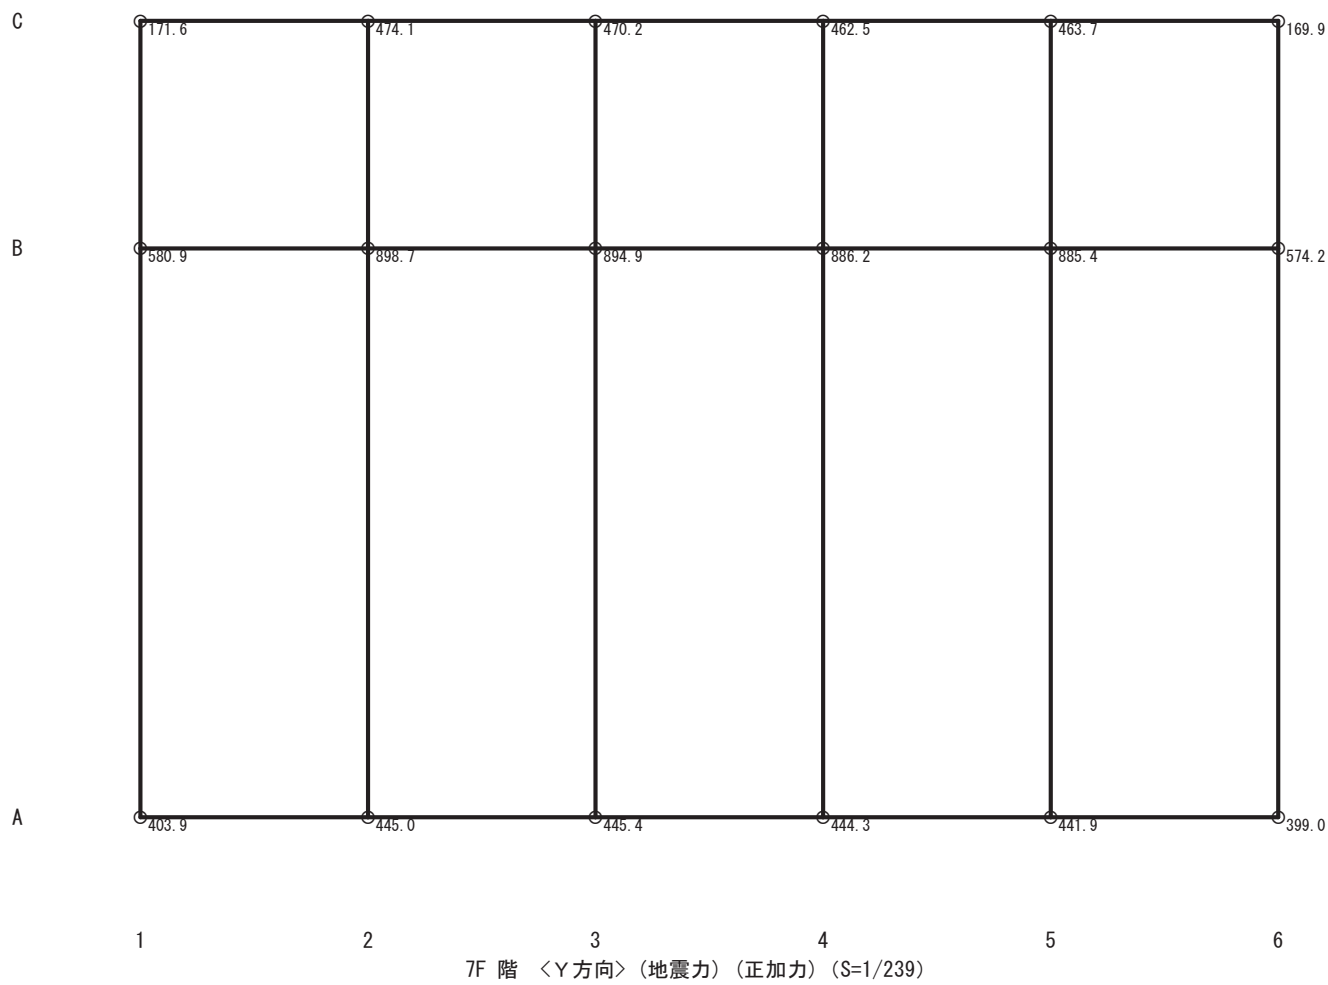


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1143.15	(12.0)	1143.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1791.03	(18.8)	1791.03	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1793.00	(18.8)	1793.00	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1810.54	(19.0)	1810.54	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1817.80	(19.1)	1817.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1156.41	(12.2)	1156.41	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9511.93	(100.0)	9511.93	0.00	(100.0)	(0.0)

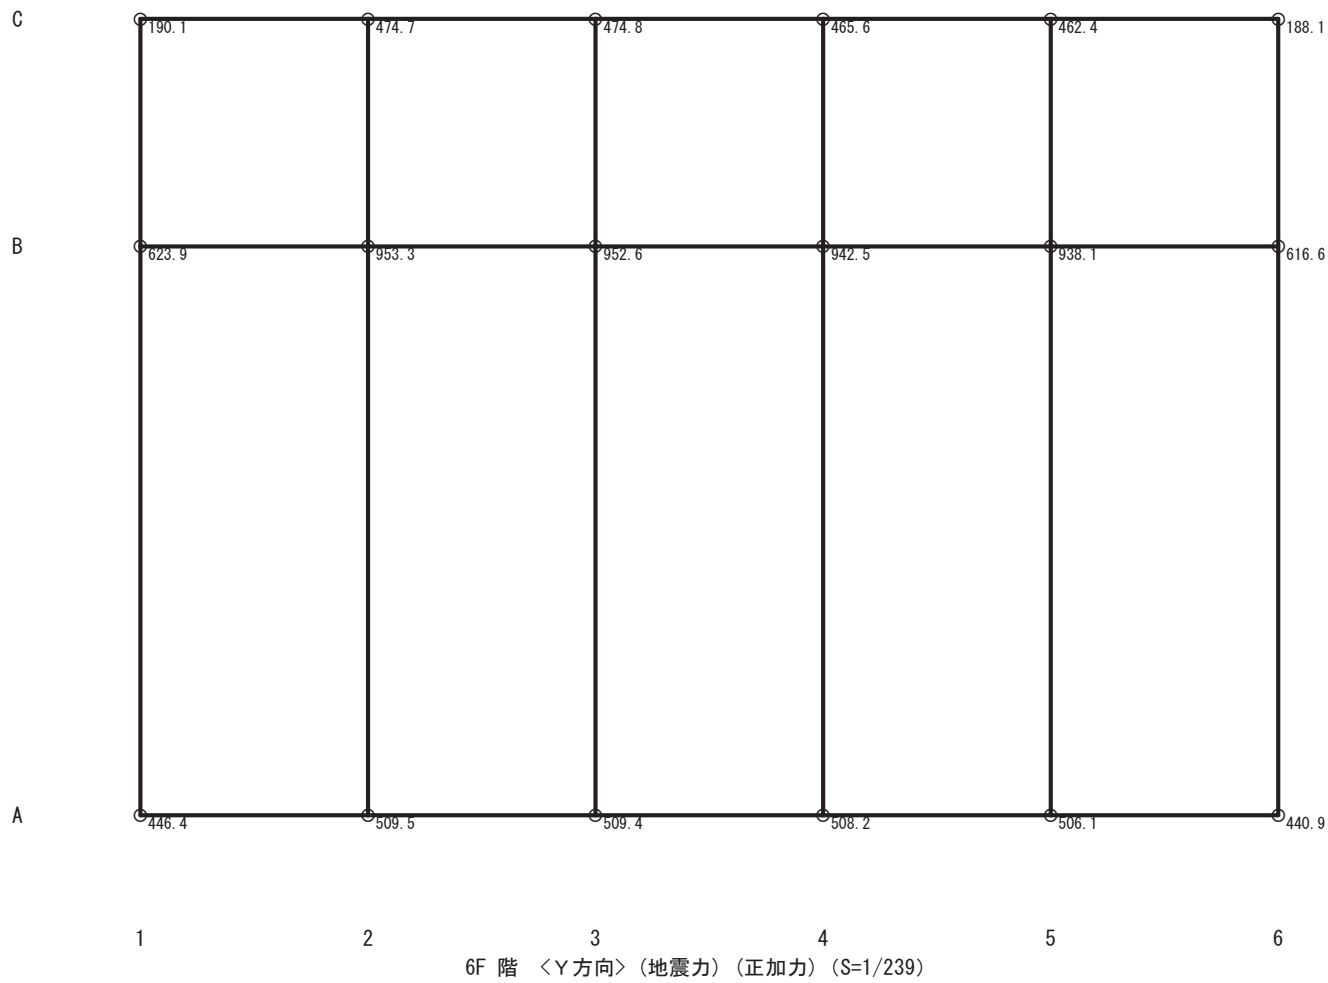


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1245. 61	(12. 2)	1245. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1906. 68	(18. 7)	1906. 68	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1916. 38	(18. 8)	1916. 38	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1936. 75	(19. 0)	1936. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1937. 54	(19. 0)	1937. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1260. 36	(12. 4)	1260. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10203. 31	(100. 0)	10203. 31	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

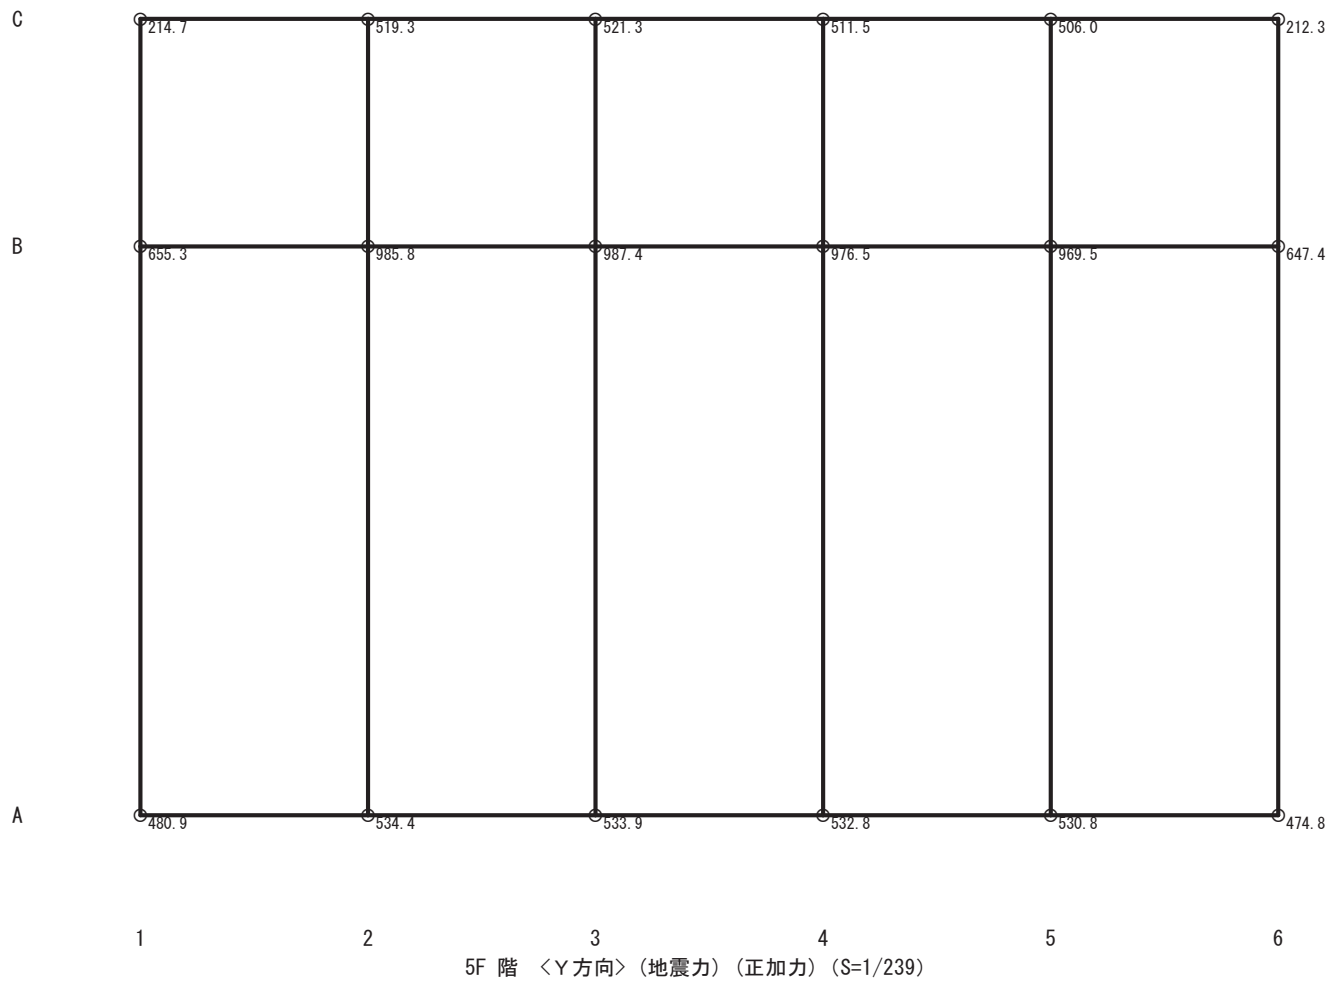


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1334.54	(12.4)	1334.54	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2006.28	(18.6)	2006.28	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2020.68	(18.7)	2020.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2042.61	(18.9)	2042.61	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2039.54	(18.9)	2039.54	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1350.82	(12.5)	1350.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10794.47	(100.0)	10794.47	0.00	(100.0)	(0.0)

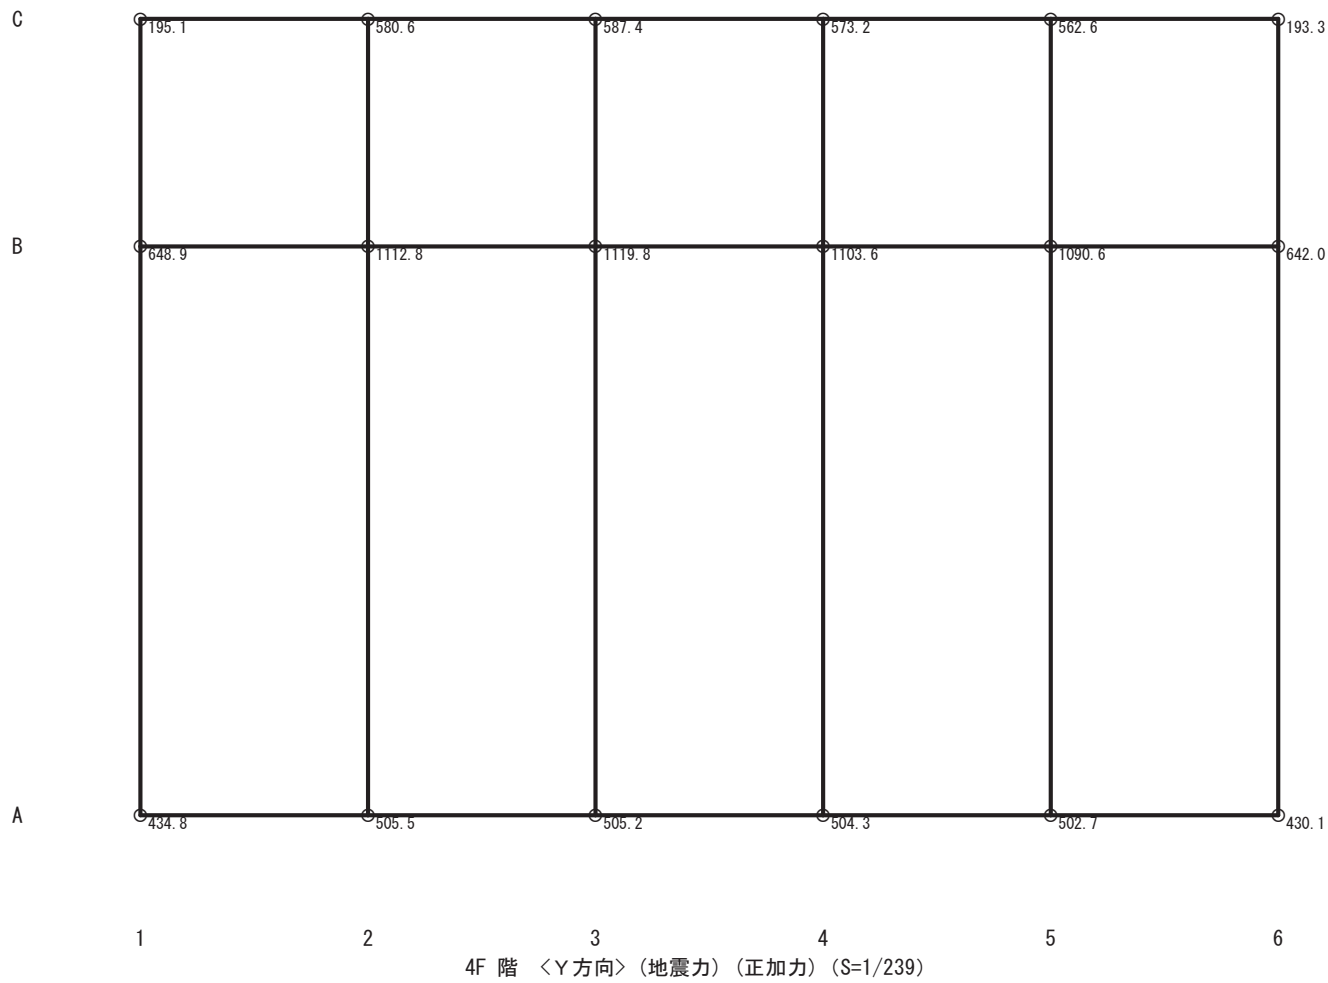


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1265.37	(11.2)	1265.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2155.83	(19.1)	2155.83	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2181.14	(19.3)	2181.14	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2212.38	(19.6)	2212.38	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2198.99	(19.5)	2198.99	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1278.70	(11.3)	1278.70	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11292.42	(100.0)	11292.42	0.00	(100.0)	(0.0)

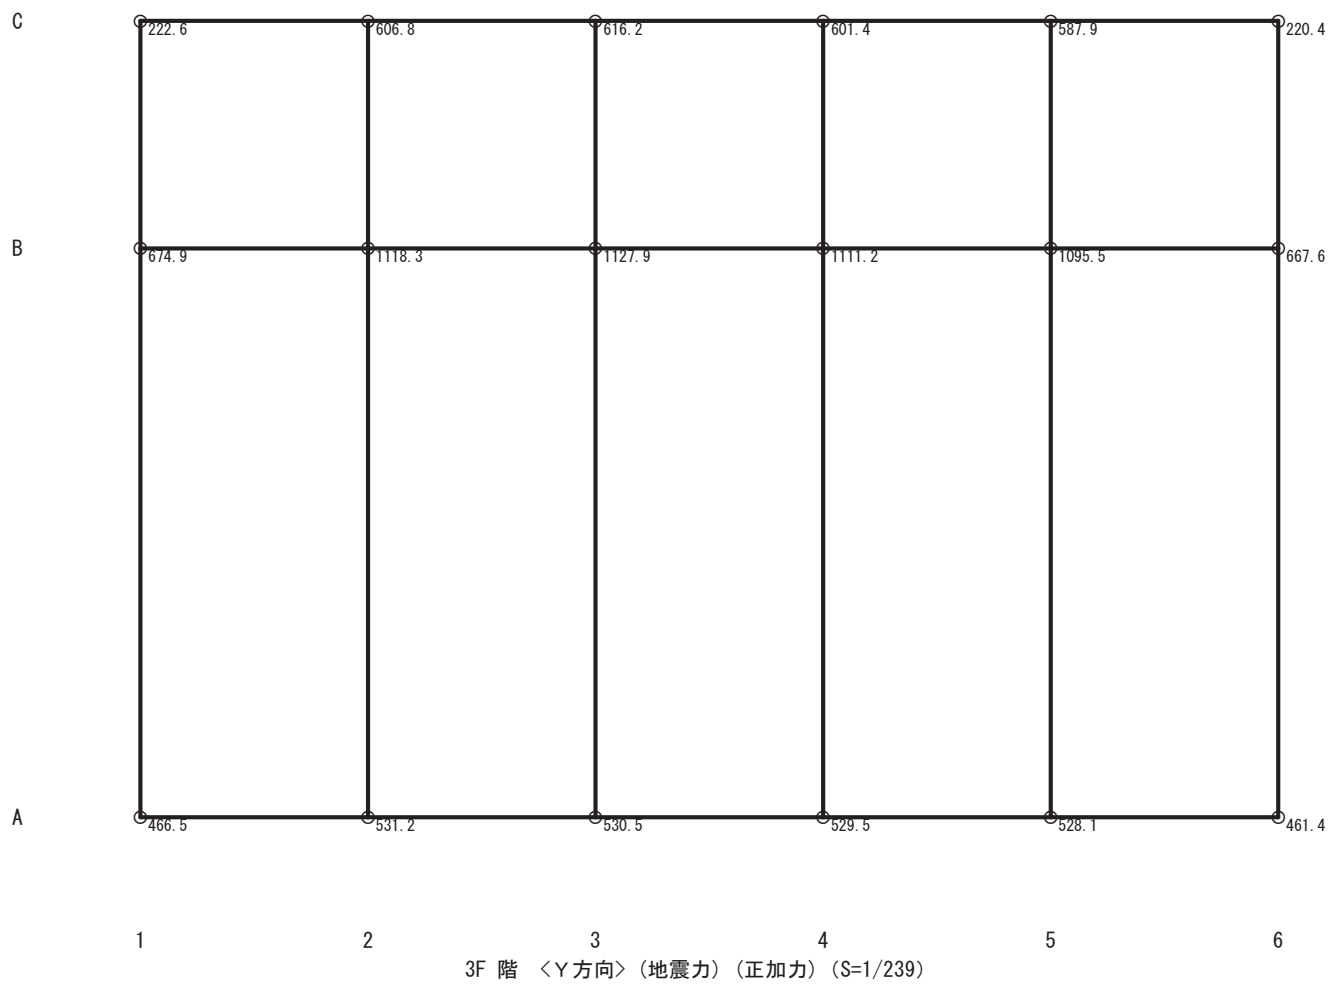

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1349.36	(11.5)	1349.36	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2211.49	(18.9)	2211.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2242.09	(19.2)	2242.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2274.55	(19.4)	2274.55	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2256.36	(19.3)	2256.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1364.03	(11.7)	1364.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11697.88	(100.0)	11697.88	0.00	(100.0)	(0.0)

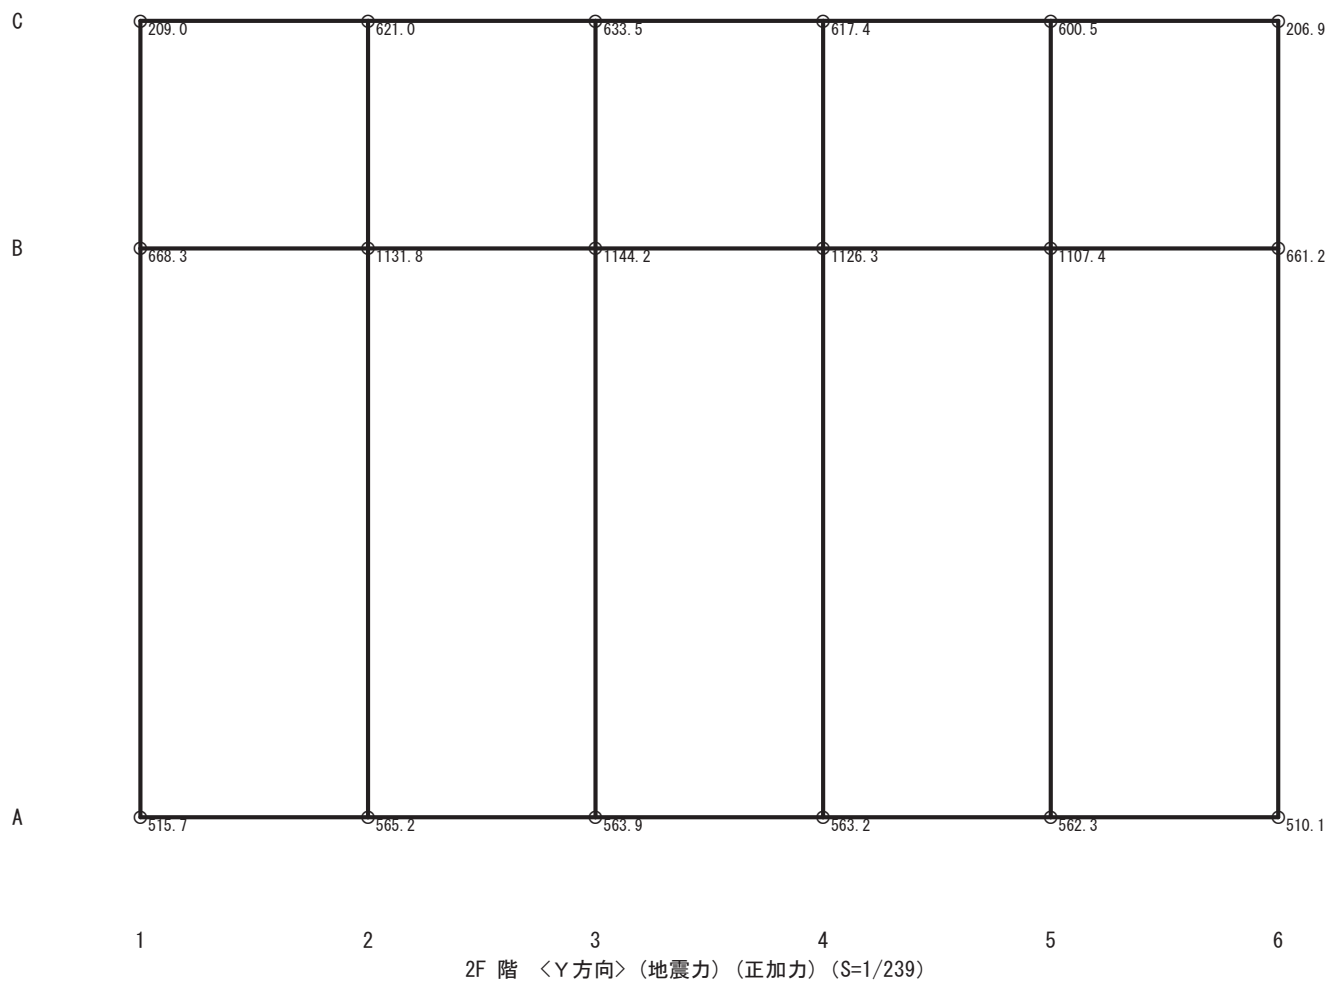

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1378. 21	(11. 5)	1378. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	2270. 17	(18. 9)	2270. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2306. 82	(19. 2)	2306. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2341. 67	(19. 5)	2341. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2318. 13	(19. 3)	2318. 13	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1392. 98	(11. 6)	1392. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	12007. 99	(100. 0)	12007. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

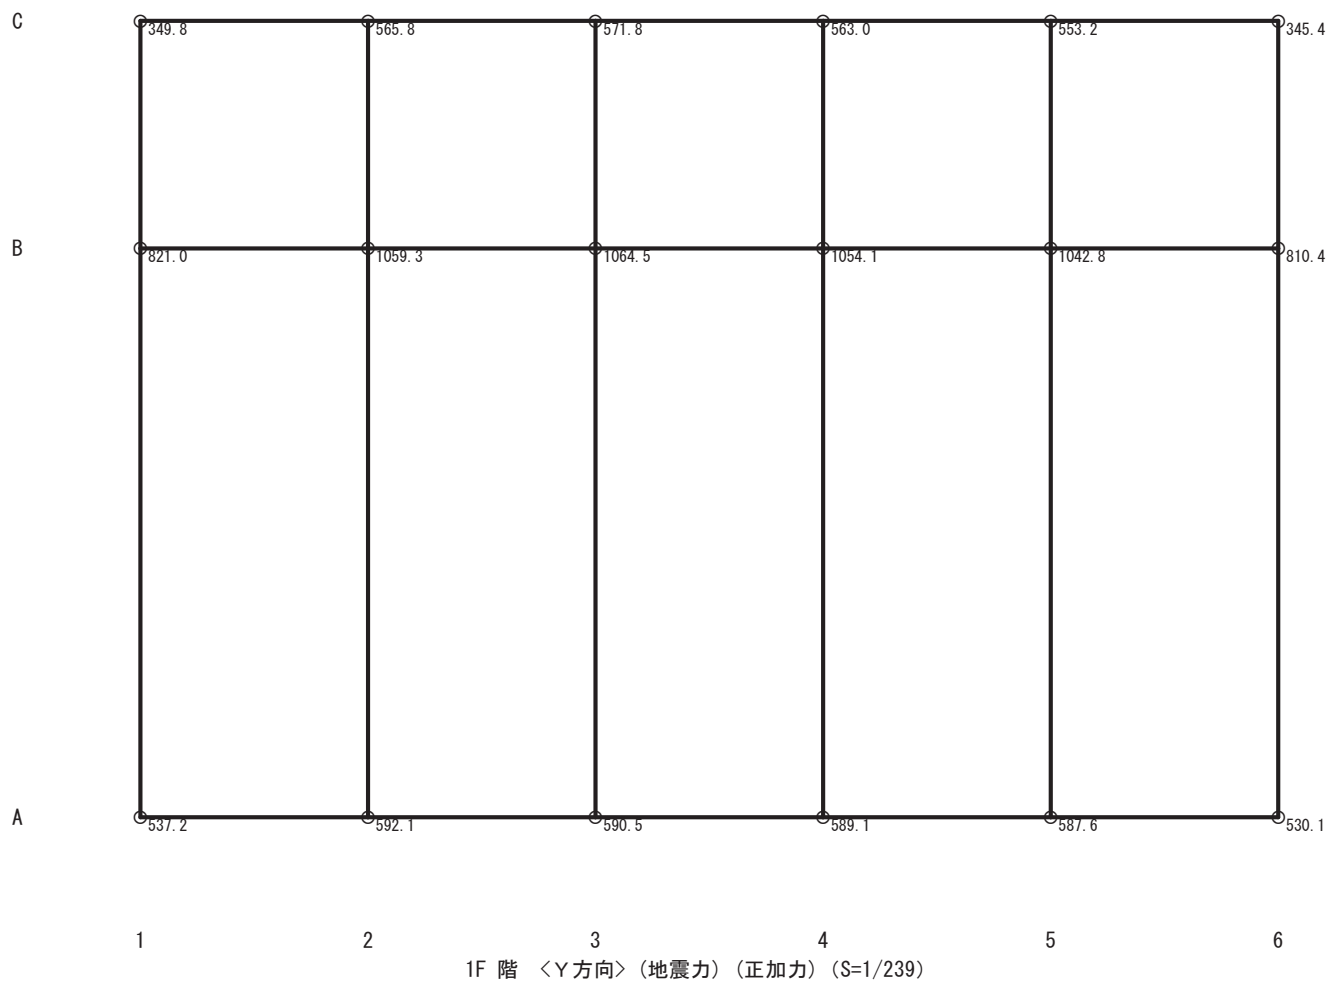

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1685. 89	(13. 8)	1685. 89	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	2183. 66	(17. 9)	2183. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2206. 16	(18. 0)	2206. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2226. 81	(18. 2)	2226. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2217. 22	(18. 1)	2217. 22	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1708. 03	(14. 0)	1708. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	12227. 78	(100. 0)	12227. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2916. 74	2916. 74	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2916. 74	0. 00	2916. 74
12F	4420. 88	4420. 88	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4420. 88	0. 00	4420. 88
11F	5694. 37	5694. 37	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5694. 37	0. 00	5694. 37
10F	6827. 11	6827. 11	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6827. 11	0. 00	6827. 11
9F	7831. 98	7831. 98	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7831. 98	0. 00	7831. 98
8F	8719. 83	8719. 83	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8719. 83	0. 00	8719. 83
7F	9511. 93	9511. 93	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9511. 93	0. 00	9511. 93
6F	10203. 31	10203. 31	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10203. 31	0. 00	10203. 31
5F	10794. 47	10794. 47	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10794. 47	0. 00	10794. 47
4F	11292. 42	11292. 42	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	11292. 42	0. 00	11292. 42
3F	11697. 88	11697. 88	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	11697. 88	0. 00	11697. 88
2F	12007. 99	12007. 99	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	12007. 99	0. 00	12007. 99
1F	12227. 78	12227. 78	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	12227. 78	0. 00	12227. 78

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	A	1	0. 9732	400. 0	1/411


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1.3896	400.0	1/287
11F	A	1	1.6063	400.0	1/249
10F	A	1	1.6198	400.0	1/246
9F	A	1	1.7807	400.0	1/224
8F	A	1	1.8325	400.0	1/218
7F	A	1	1.5501	400.0	1/258
6F	A	1	1.5966	400.0	1/250
5F	A	1	1.6284	400.0	1/245
4F	A	1	1.4905	400.0	1/268
3F	A	1	1.4705	400.0	1/272
2F	A	1	1.3501	400.0	1/296
1F	A	1	0.8287	400.0	1/482

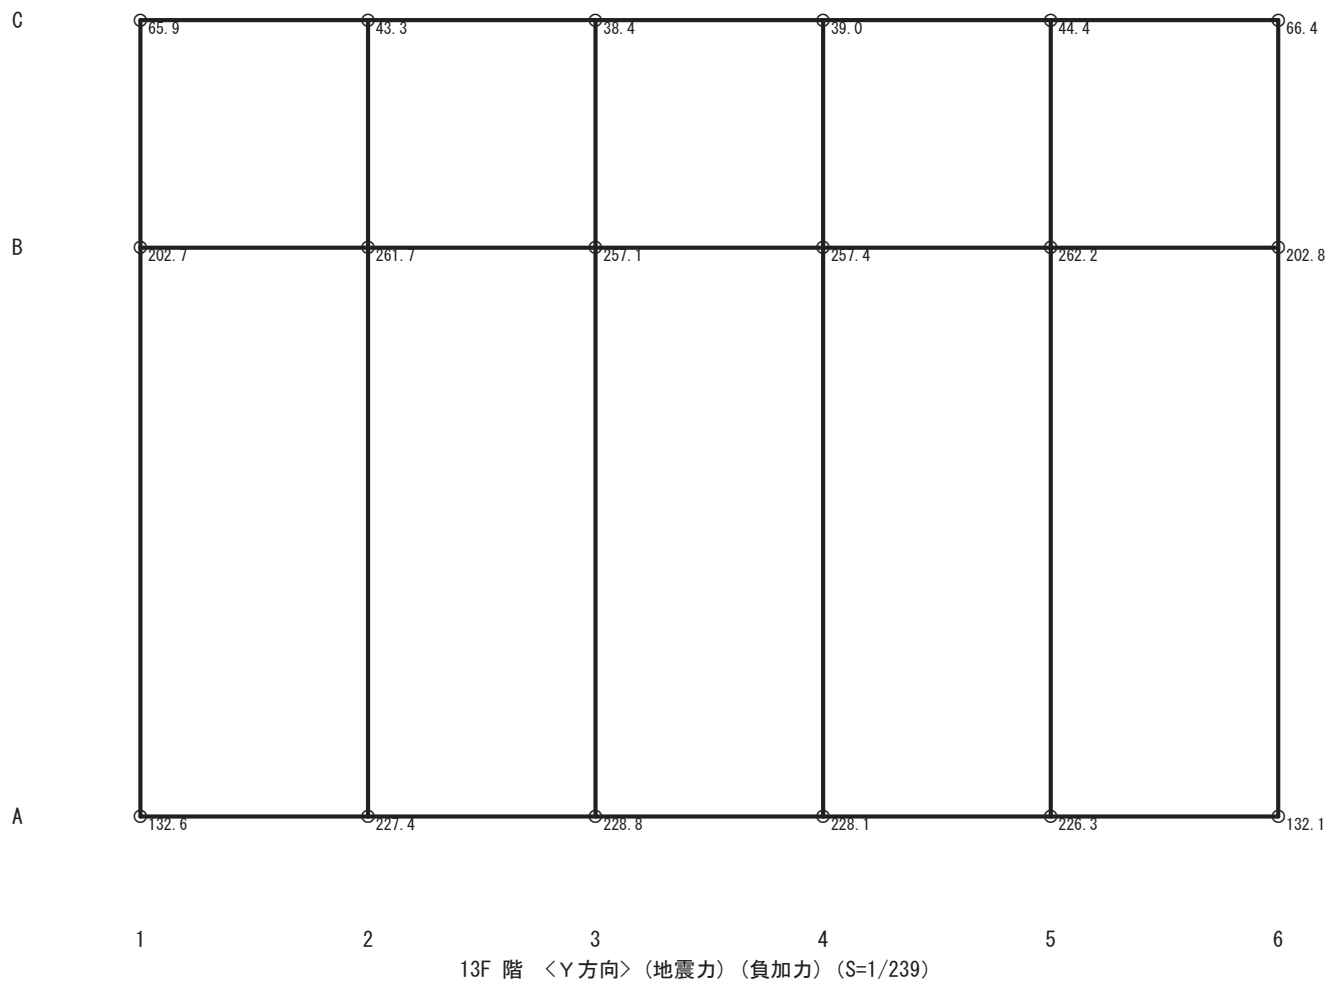


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	401.35	(13.8)	401.35	0.00	(100.0)	(0.0)
5	532.99	(18.3)	532.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	524.46	(18.0)	524.46	0.00	(100.0)	(0.0)
3	524.29	(18.0)	524.29	0.00	(100.0)	(0.0)
2	532.45	(18.3)	532.45	0.00	(100.0)	(0.0)
1	401.21	(13.8)	401.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2916.74	(100.0)	2916.74	0.00	(100.0)	(0.0)

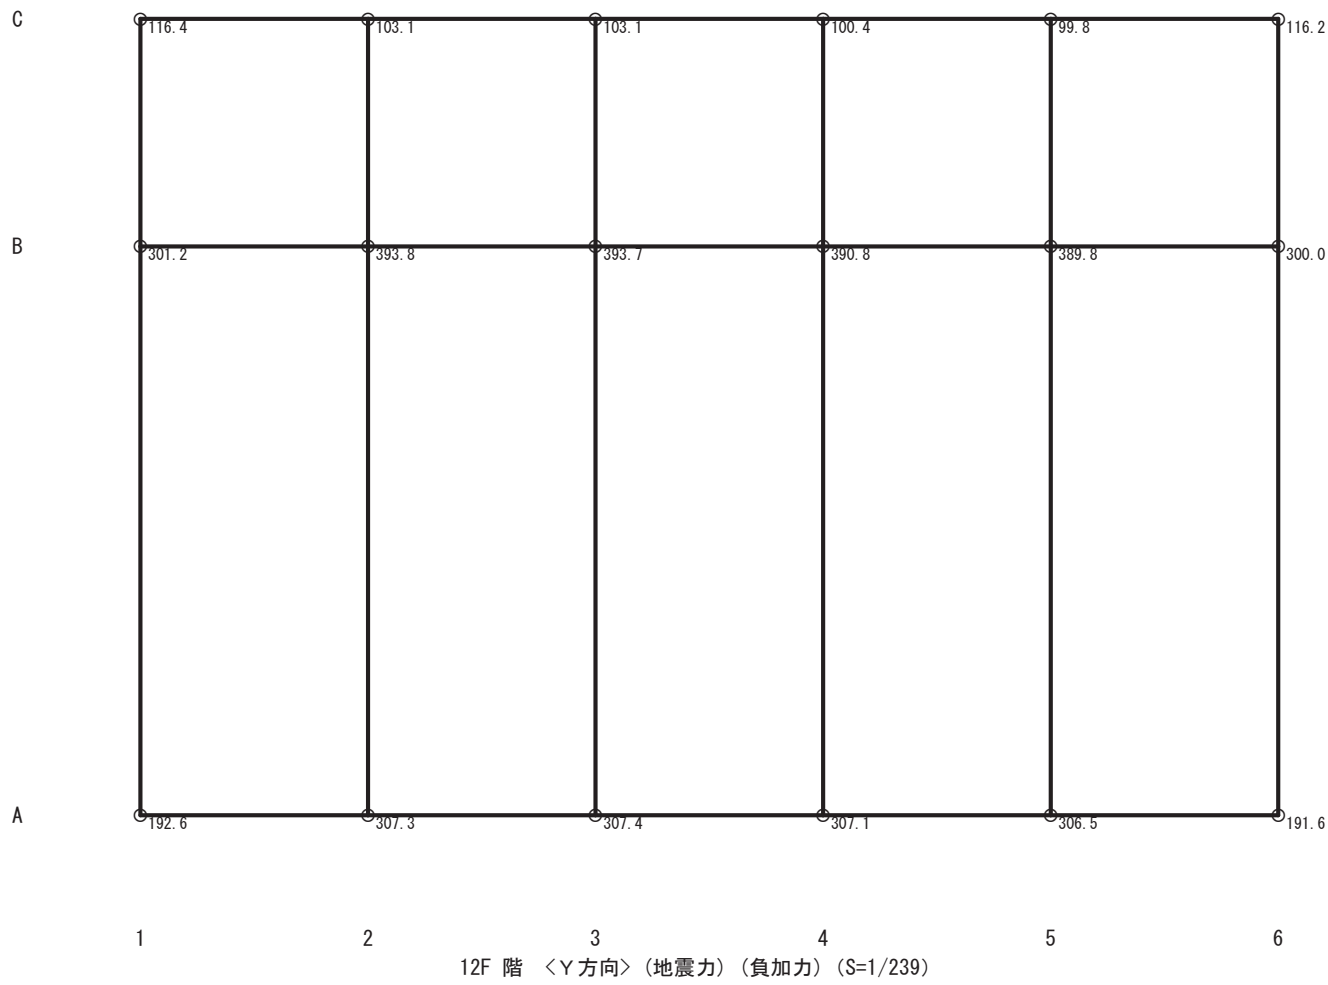


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	607.81	(13.7)	607.81	0.00	(100.0)	(0.0)
5	796.09	(18.0)	796.09	0.00	(100.0)	(0.0)
4	798.34	(18.1)	798.34	0.00	(100.0)	(0.0)
3	804.16	(18.2)	804.16	0.00	(100.0)	(0.0)
2	804.29	(18.2)	804.29	0.00	(100.0)	(0.0)
1	610.18	(13.8)	610.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4420.88	(100.0)	4420.88	0.00	(100.0)	(0.0)

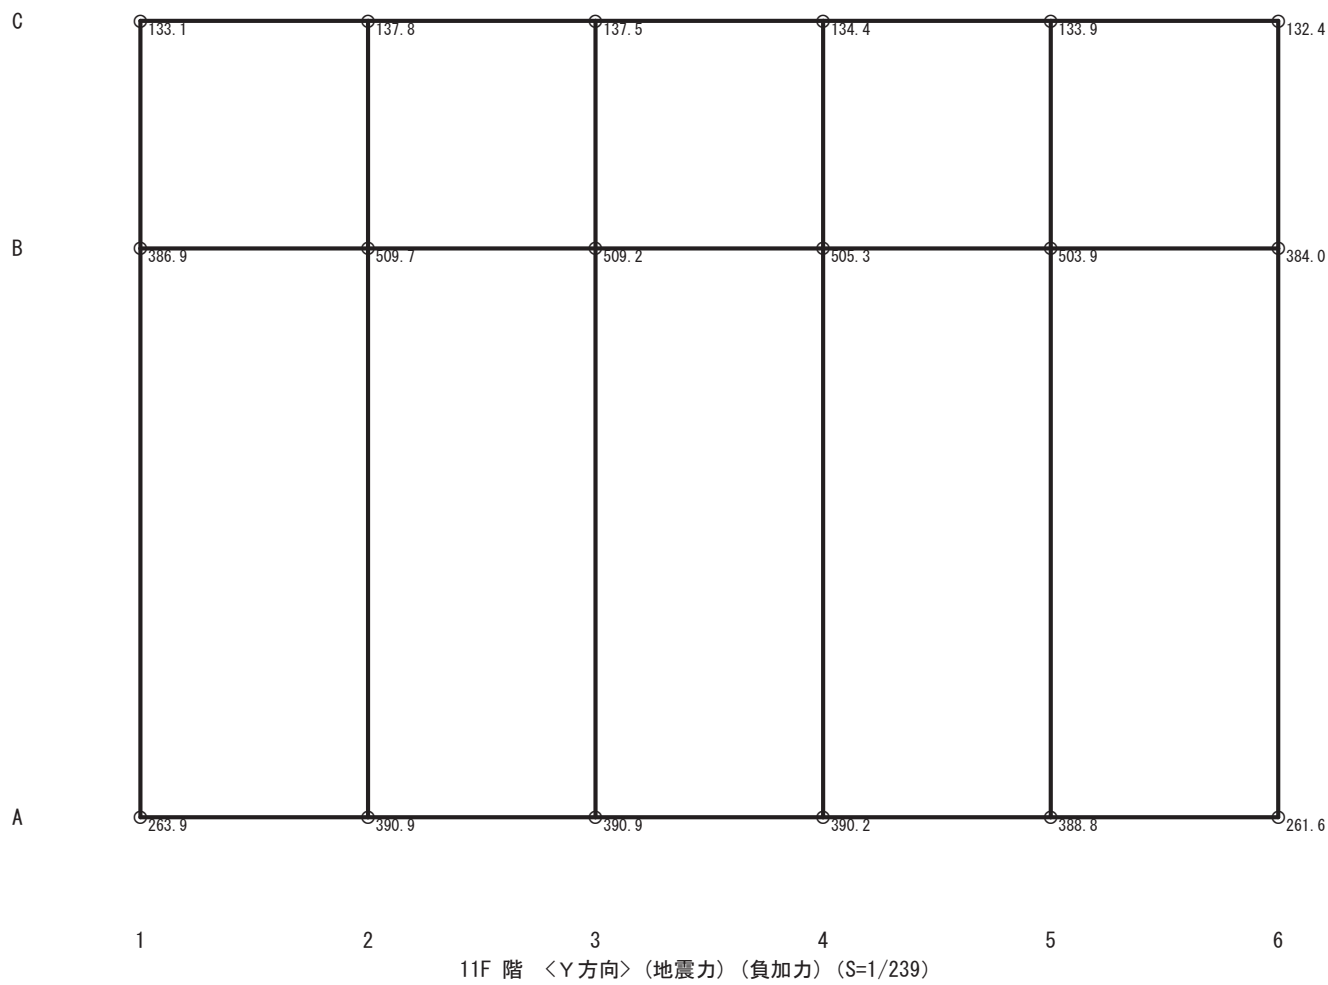


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	777.94	(13.7)	777.94	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1026.60	(18.0)	1026.60	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1029.93	(18.1)	1029.93	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1037.57	(18.2)	1037.57	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1038.36	(18.2)	1038.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	783.98	(13.8)	783.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5694.37	(100.0)	5694.37	0.00	(100.0)	(0.0)

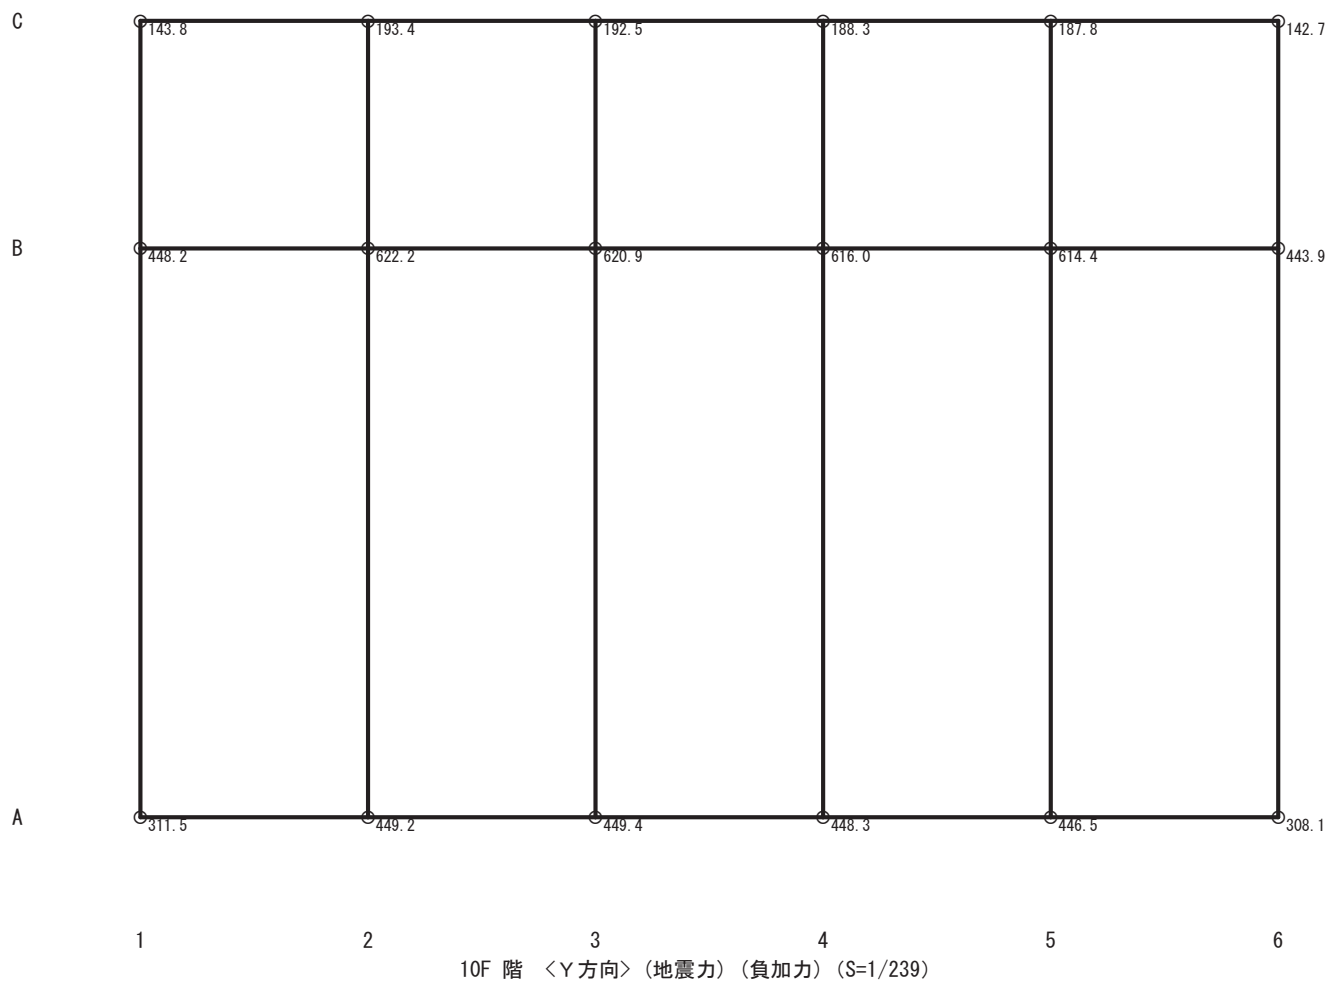


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	894. 72	(13. 1)	894. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1248. 74	(18. 3)	1248. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1252. 55	(18. 3)	1252. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1262. 80	(18. 5)	1262. 80	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1264. 83	(18. 5)	1264. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	903. 47	(13. 2)	903. 47	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6827. 11	(100. 0)	6827. 11	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

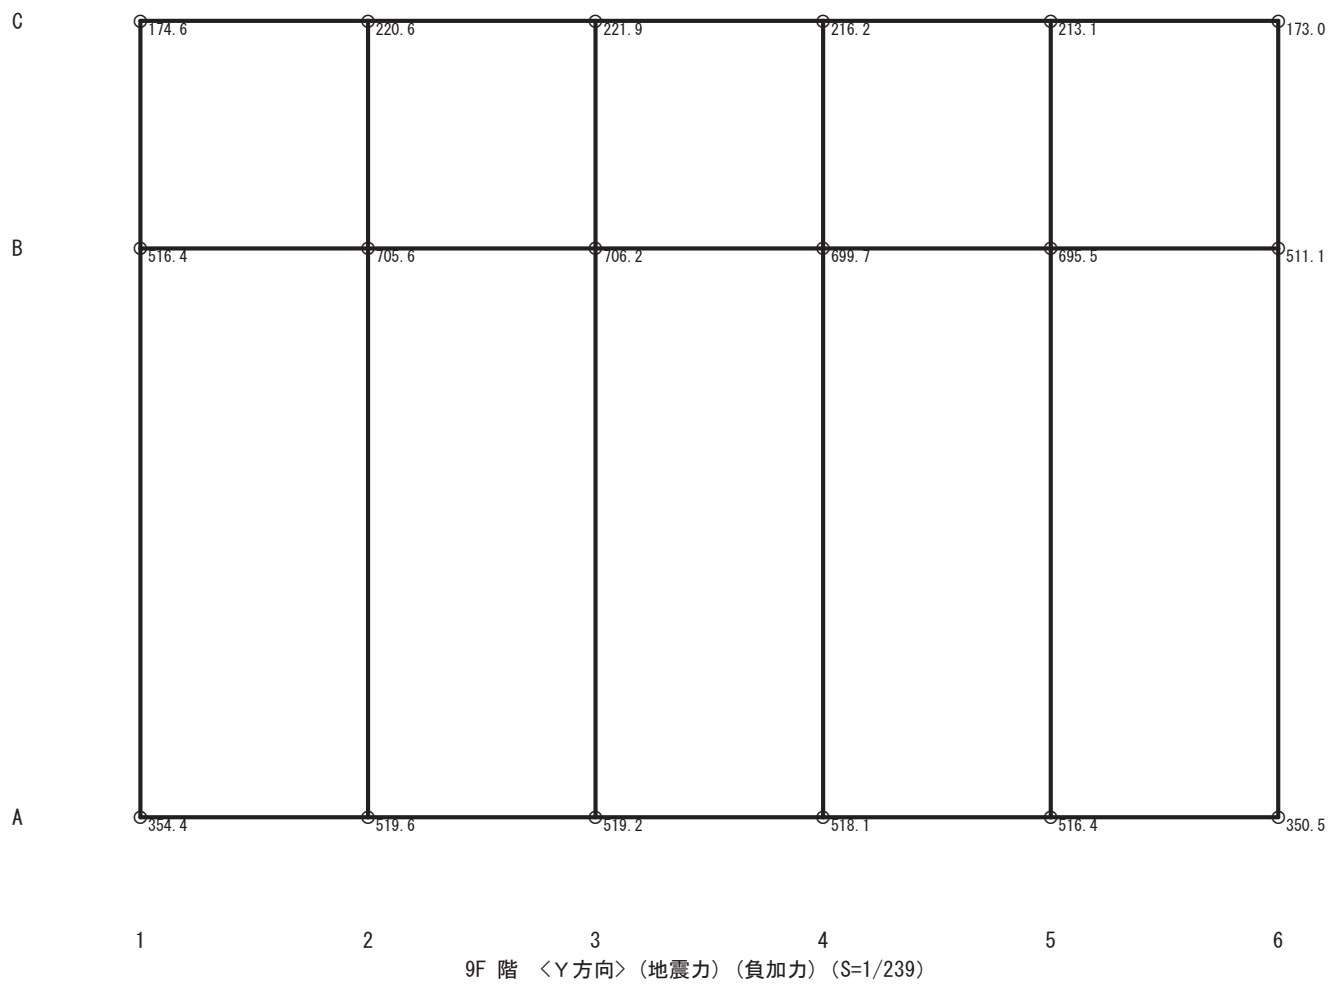


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1034.60	(13.2)	1034.60	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1424.95	(18.2)	1424.95	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1434.04	(18.3)	1434.04	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1447.31	(18.5)	1447.31	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1445.71	(18.5)	1445.71	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1045.36	(13.3)	1045.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7831.98	(100.0)	7831.98	0.00	(100.0)	(0.0)

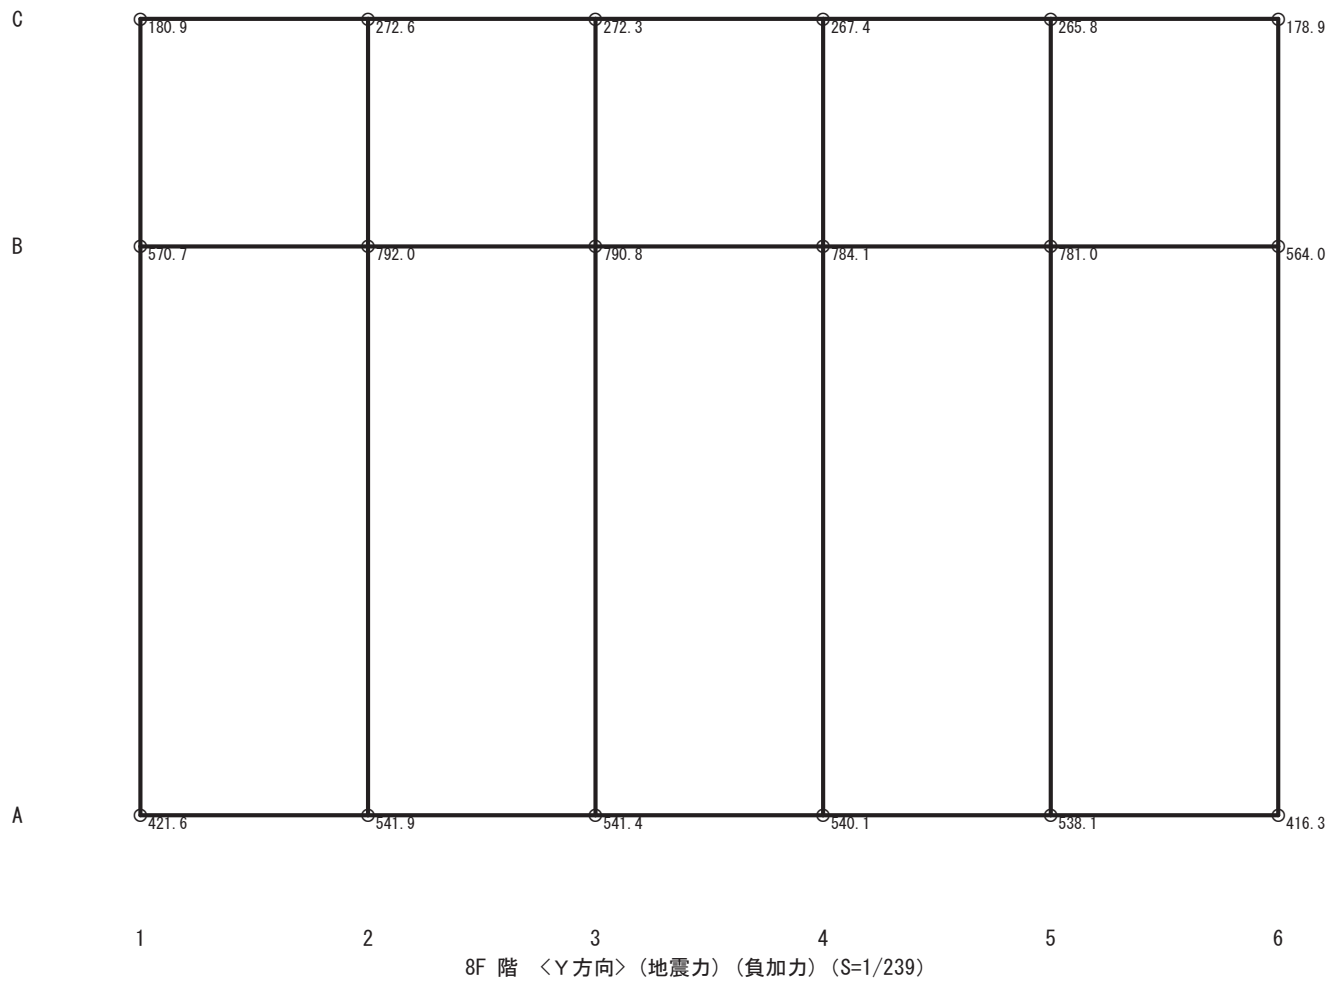


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1159.18	(13.3)	1159.18	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1584.90	(18.2)	1584.90	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1591.59	(18.3)	1591.59	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1604.52	(18.4)	1604.52	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1606.47	(18.4)	1606.47	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1173.18	(13.5)	1173.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8719.83	(100.0)	8719.83	0.00	(100.0)	(0.0)

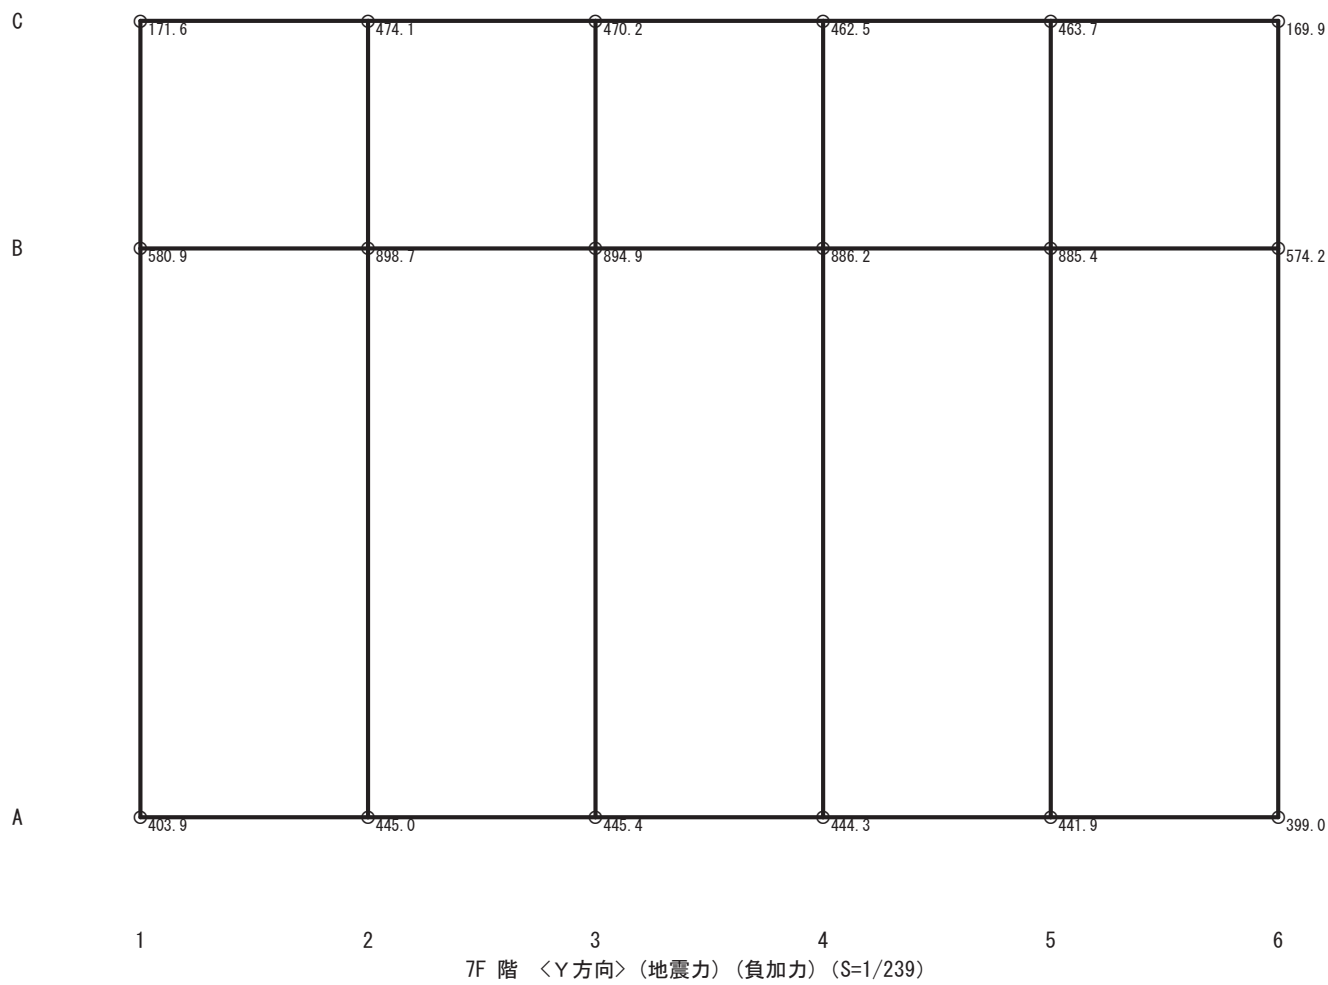


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1143.15	(12.0)	1143.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1791.03	(18.8)	1791.03	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1793.00	(18.8)	1793.00	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1810.54	(19.0)	1810.54	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1817.80	(19.1)	1817.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1156.41	(12.2)	1156.41	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9511.93	(100.0)	9511.93	0.00	(100.0)	(0.0)

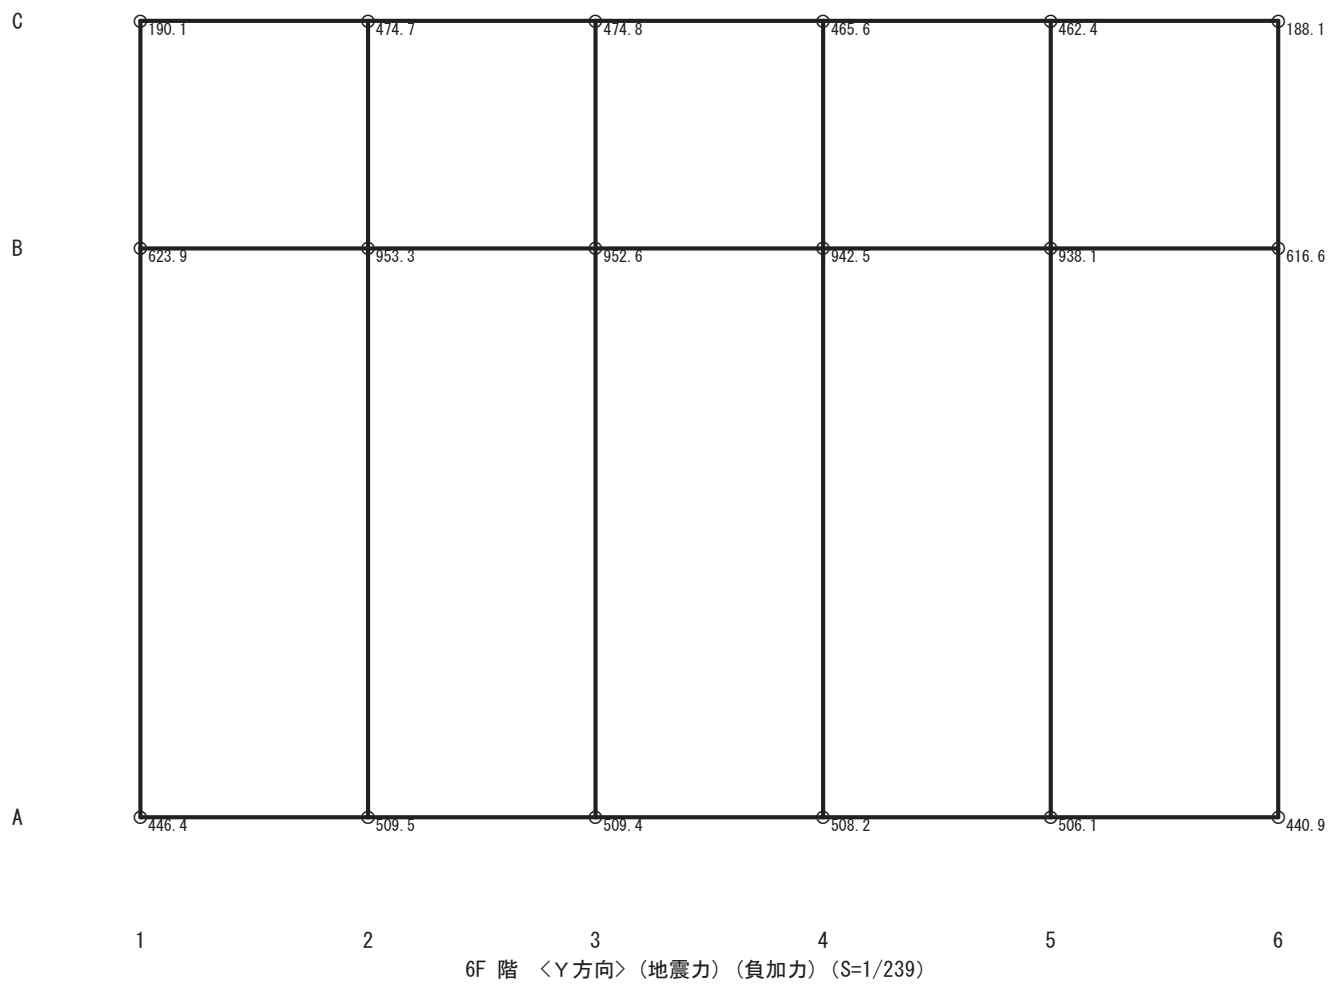


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1245.61	(12.2)	1245.61	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1906.68	(18.7)	1906.68	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1916.38	(18.8)	1916.38	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1936.75	(19.0)	1936.75	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1937.54	(19.0)	1937.54	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1260.36	(12.4)	1260.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10203.31	(100.0)	10203.31	0.00	(100.0)	(0.0)

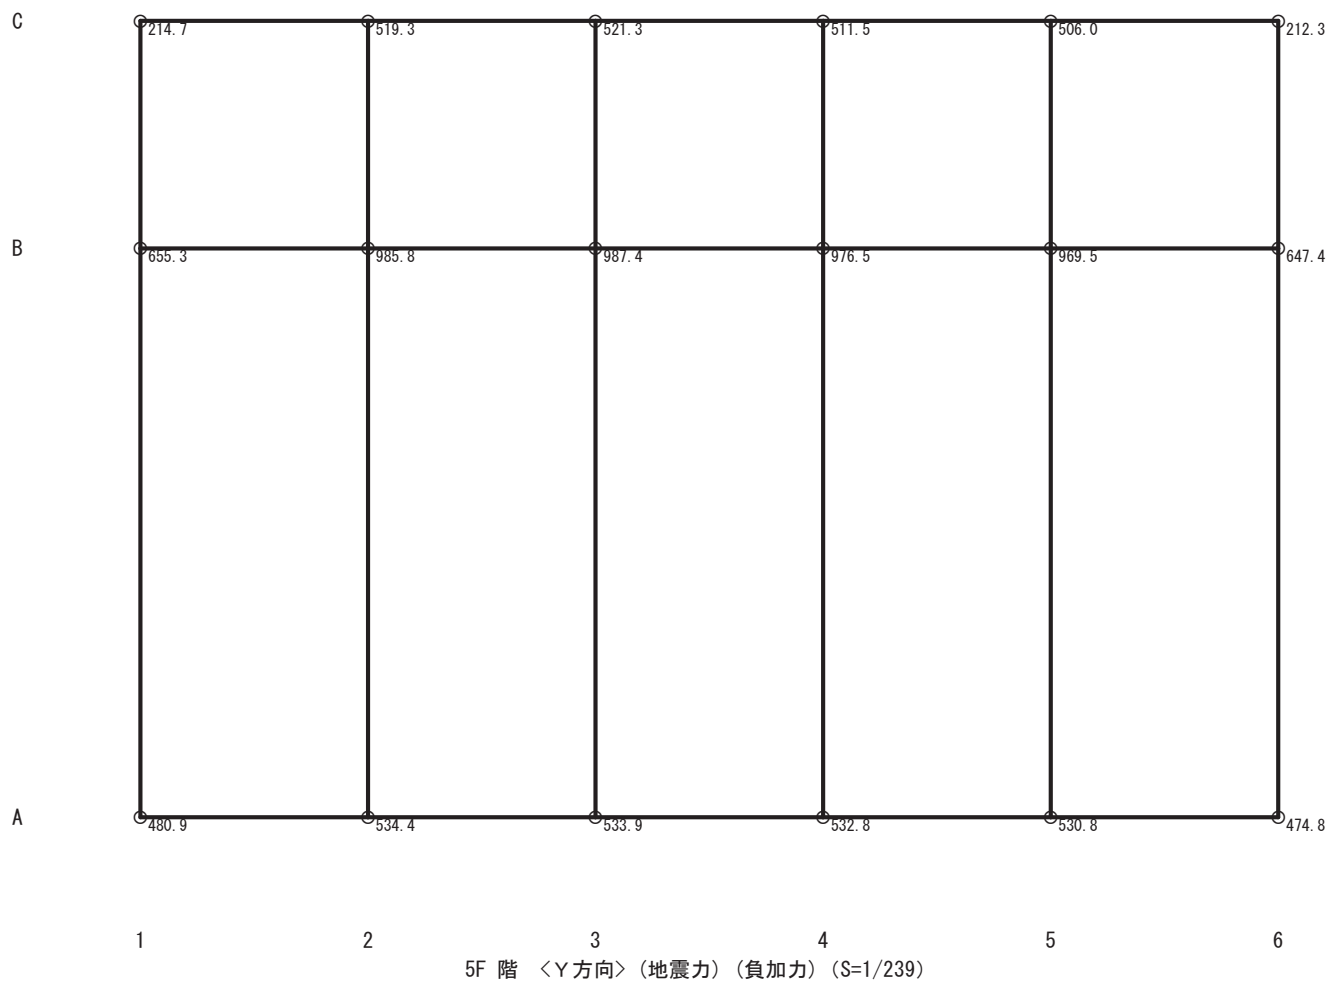


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1334.54	(12.4)	1334.54	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2006.28	(18.6)	2006.28	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2020.68	(18.7)	2020.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2042.61	(18.9)	2042.61	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2039.54	(18.9)	2039.54	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1350.82	(12.5)	1350.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10794.47	(100.0)	10794.47	0.00	(100.0)	(0.0)

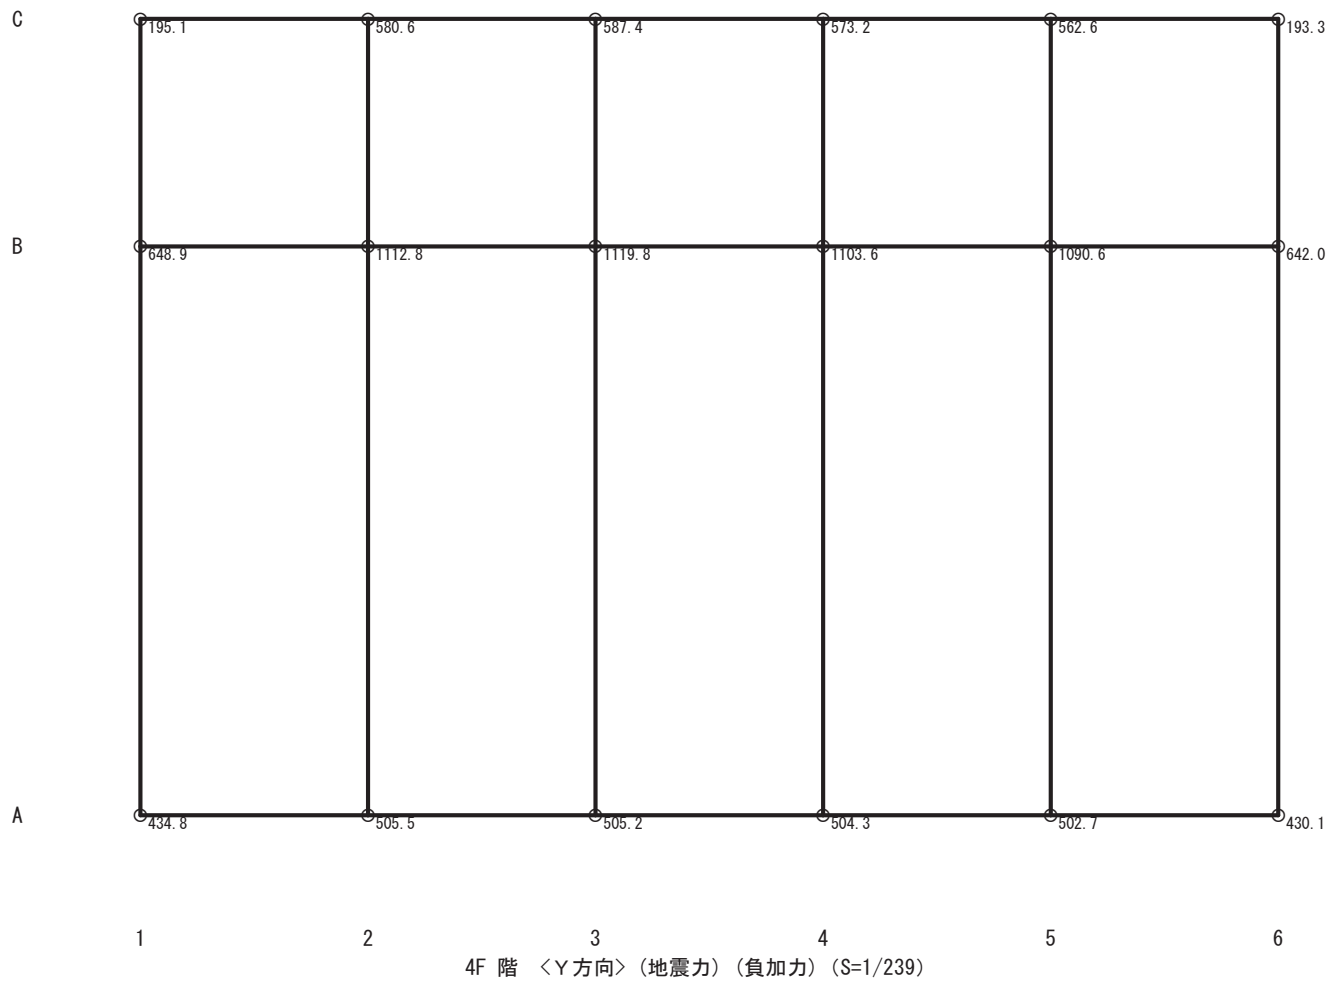


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1265.37	(11.2)	1265.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2155.83	(19.1)	2155.83	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2181.14	(19.3)	2181.14	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2212.38	(19.6)	2212.38	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2198.99	(19.5)	2198.99	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1278.70	(11.3)	1278.70	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11292.42	(100.0)	11292.42	0.00	(100.0)	(0.0)

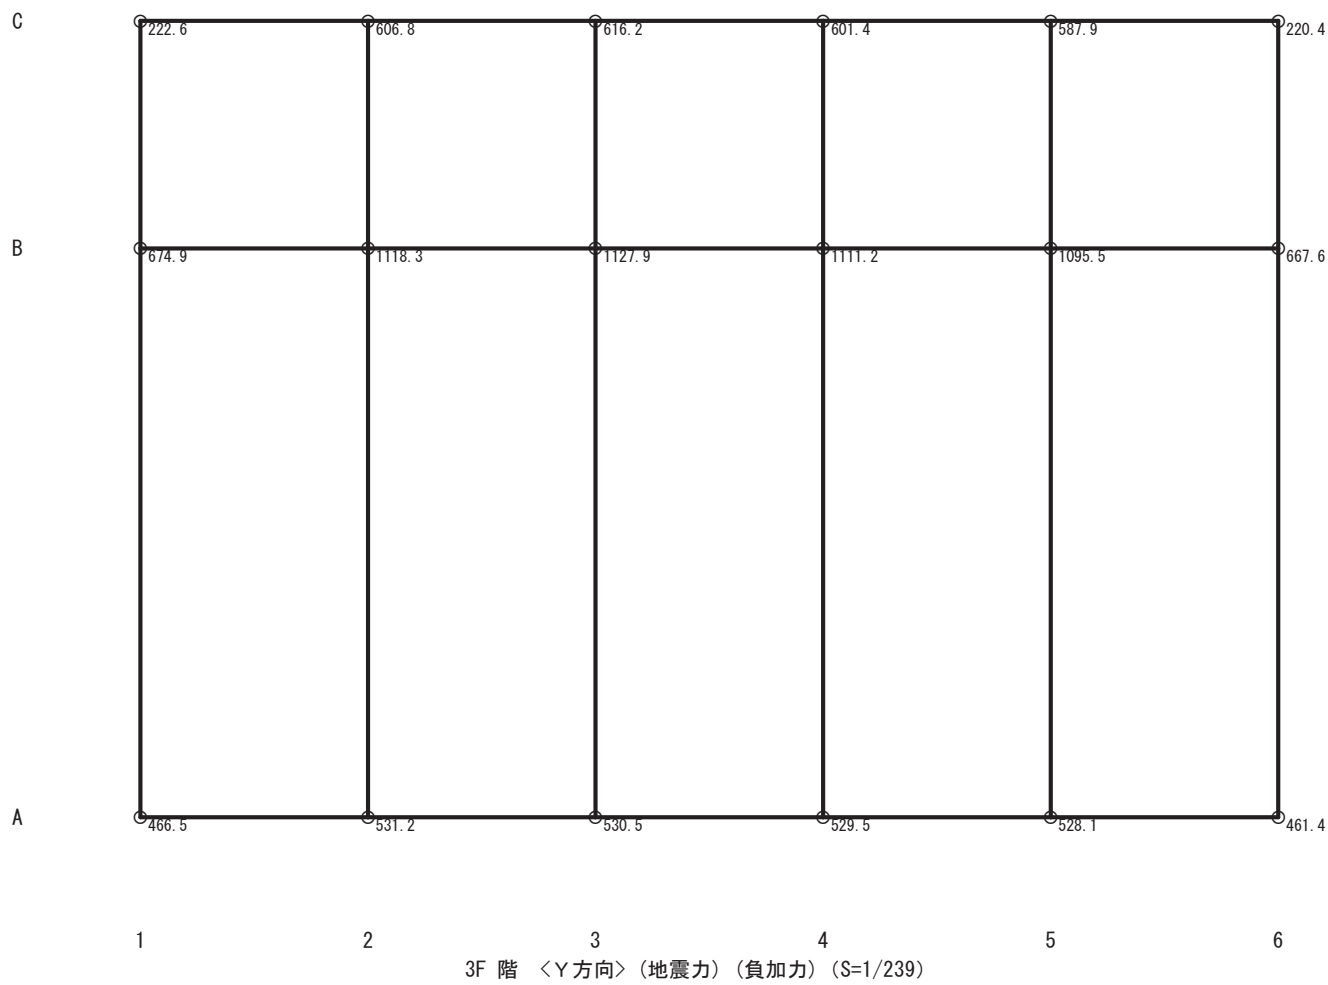

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1349.36	(11.5)	1349.36	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2211.49	(18.9)	2211.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2242.09	(19.2)	2242.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2274.55	(19.4)	2274.55	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2256.36	(19.3)	2256.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1364.03	(11.7)	1364.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11697.88	(100.0)	11697.88	0.00	(100.0)	(0.0)

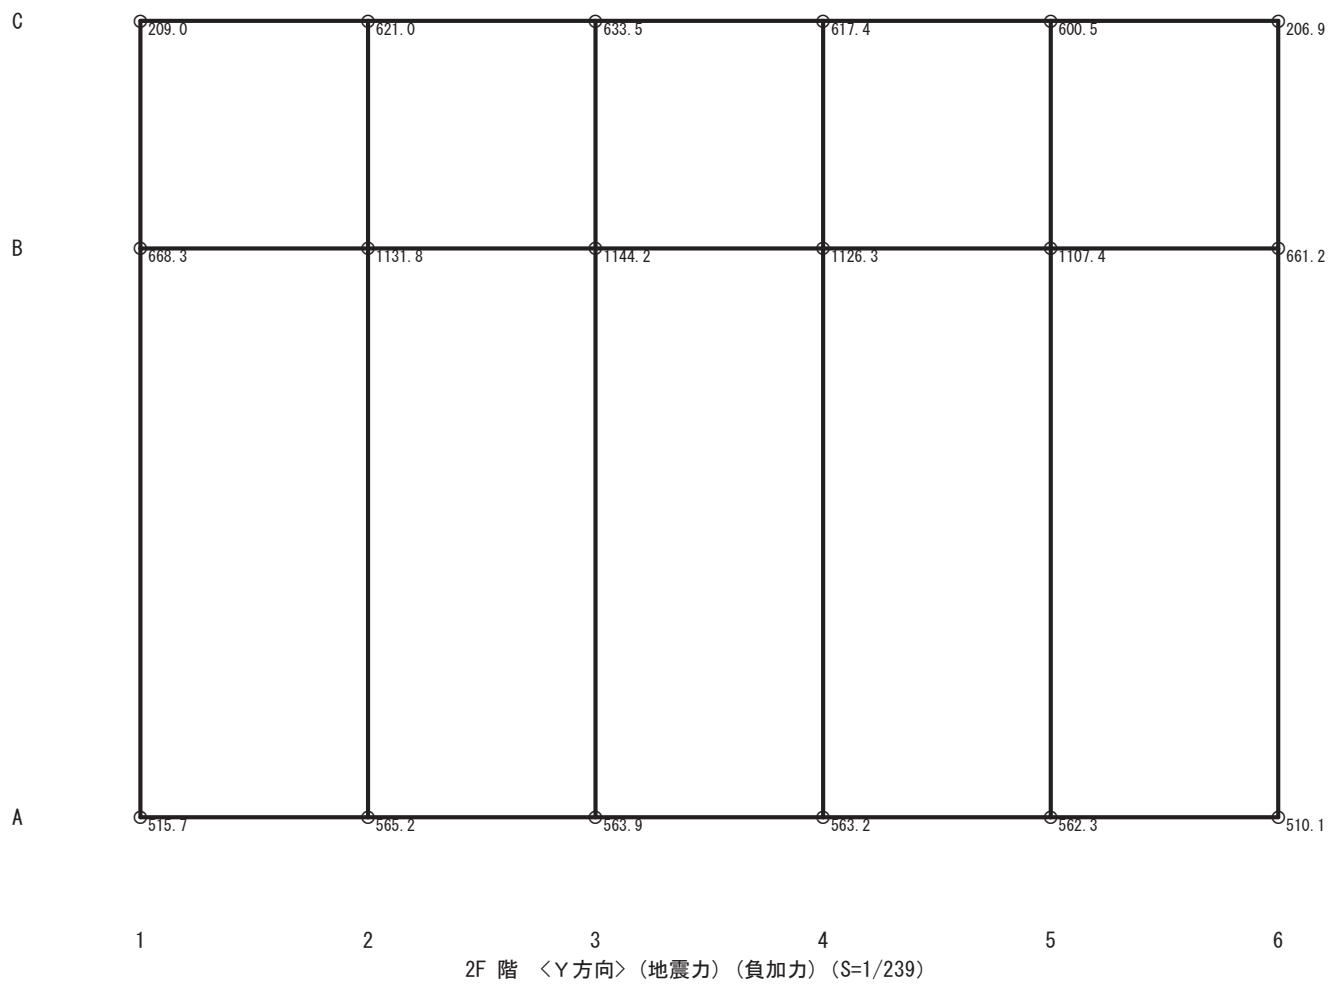

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1378. 21	(11. 5)	1378. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	2270. 17	(18. 9)	2270. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2306. 82	(19. 2)	2306. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2341. 67	(19. 5)	2341. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2318. 13	(19. 3)	2318. 13	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1392. 98	(11. 6)	1392. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	12007. 99	(100. 0)	12007. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

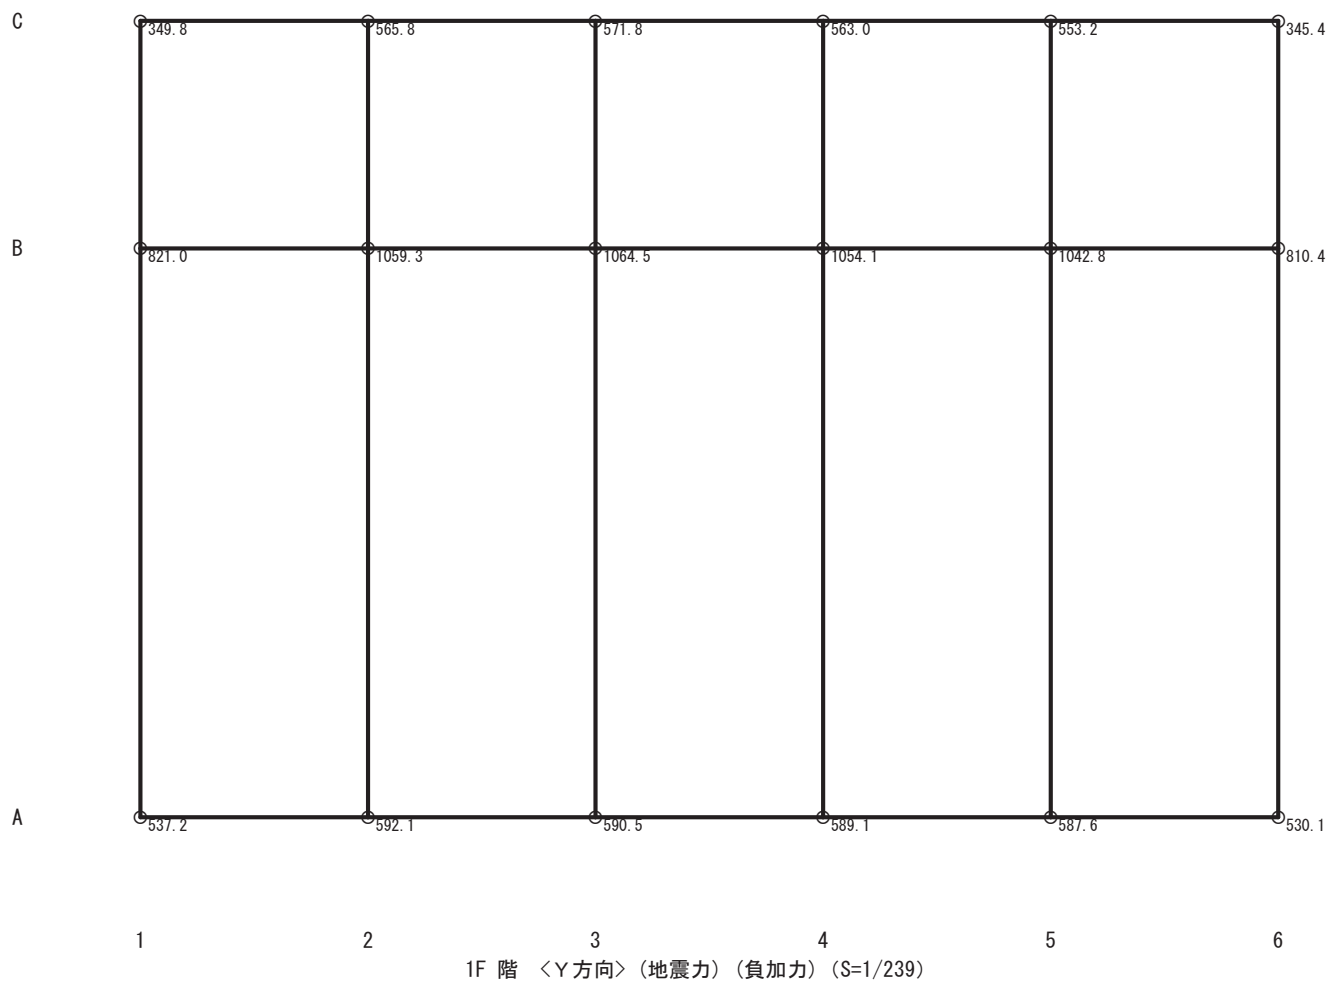

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1685.89	(13.8)	1685.89	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2183.66	(17.9)	2183.66	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2206.16	(18.0)	2206.16	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2226.81	(18.2)	2226.81	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2217.22	(18.1)	2217.22	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1708.03	(14.0)	1708.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	12227.78	(100.0)	12227.78	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2916.74	2916.74	(100.0)	0.00	(0.0)	2916.74	0.00	2916.74
12F	4420.88	4420.88	(100.0)	0.00	(0.0)	4420.88	0.00	4420.88
11F	5694.37	5694.37	(100.0)	0.00	(0.0)	5694.37	0.00	5694.37
10F	6827.11	6827.11	(100.0)	0.00	(0.0)	6827.11	0.00	6827.11
9F	7831.98	7831.98	(100.0)	0.00	(0.0)	7831.98	0.00	7831.98
8F	8719.83	8719.83	(100.0)	0.00	(0.0)	8719.83	0.00	8719.83
7F	9511.93	9511.93	(100.0)	0.00	(0.0)	9511.93	0.00	9511.93
6F	10203.31	10203.31	(100.0)	0.00	(0.0)	10203.31	0.00	10203.31
5F	10794.47	10794.47	(100.0)	0.00	(0.0)	10794.47	0.00	10794.47
4F	11292.42	11292.42	(100.0)	0.00	(0.0)	11292.42	0.00	11292.42
3F	11697.88	11697.88	(100.0)	0.00	(0.0)	11697.88	0.00	11697.88
2F	12007.99	12007.99	(100.0)	0.00	(0.0)	12007.99	0.00	12007.99
1F	12227.78	12227.78	(100.0)	0.00	(0.0)	12227.78	0.00	12227.78

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	A	1	0.9732	400.0	1/411


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1. 3896	400. 0	1/287
11F	A	1	1. 6063	400. 0	1/249
10F	A	1	1. 6198	400. 0	1/246
9F	A	1	1. 7807	400. 0	1/224
8F	A	1	1. 8325	400. 0	1/218
7F	A	1	1. 5501	400. 0	1/258
6F	A	1	1. 5966	400. 0	1/250
5F	A	1	1. 6284	400. 0	1/245
4F	A	1	1. 4905	400. 0	1/268
3F	A	1	1. 4705	400. 0	1/272
2F	A	1	1. 3501	400. 0	1/296
1F	A	1	0. 8287	400. 0	1/482


A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合


柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
C_i : 層せん断力係数
Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

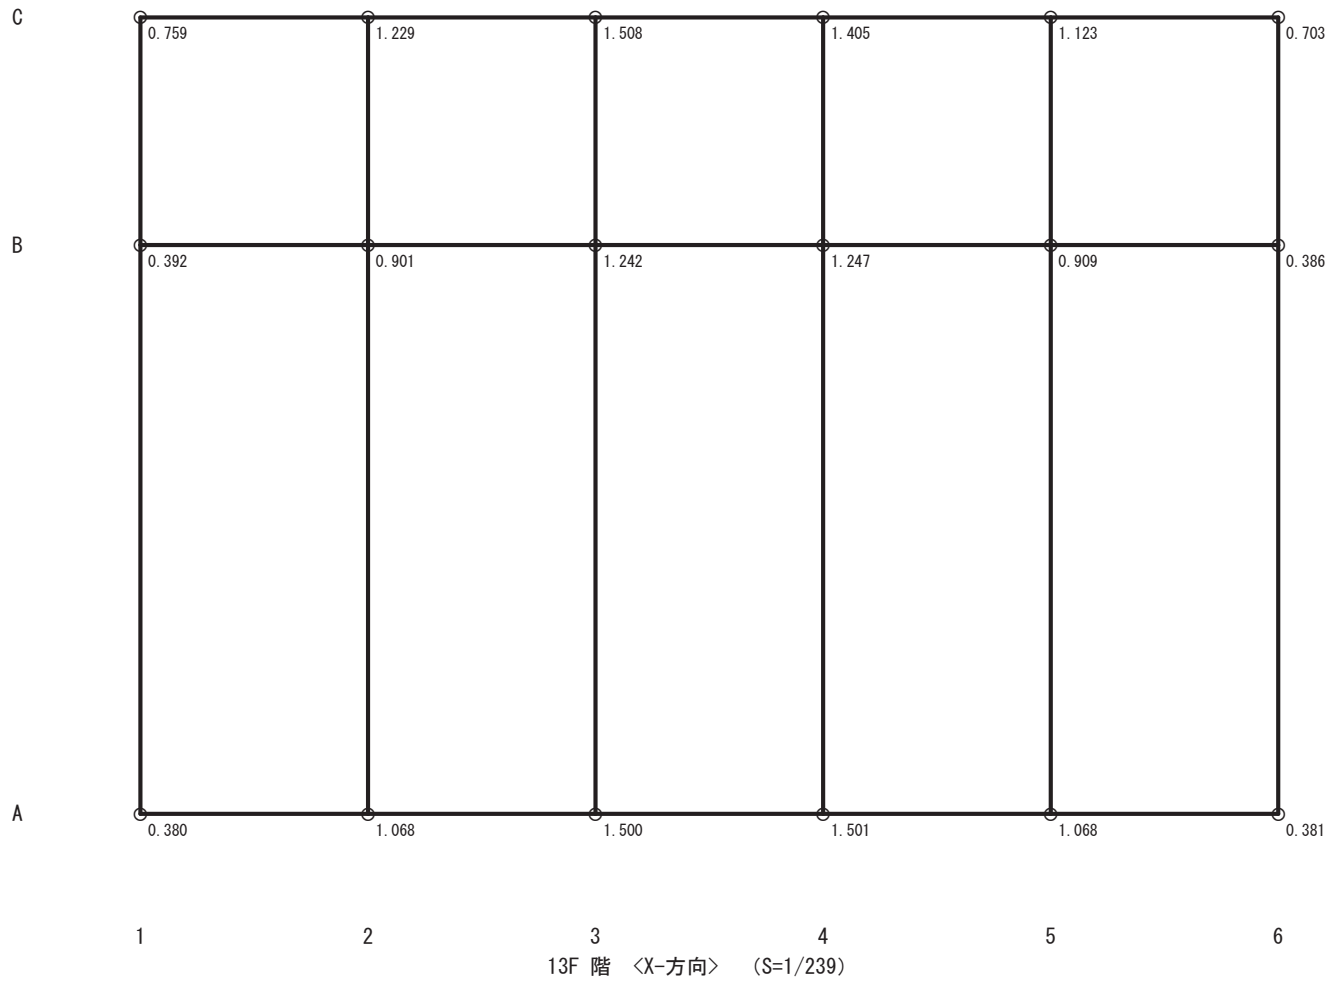


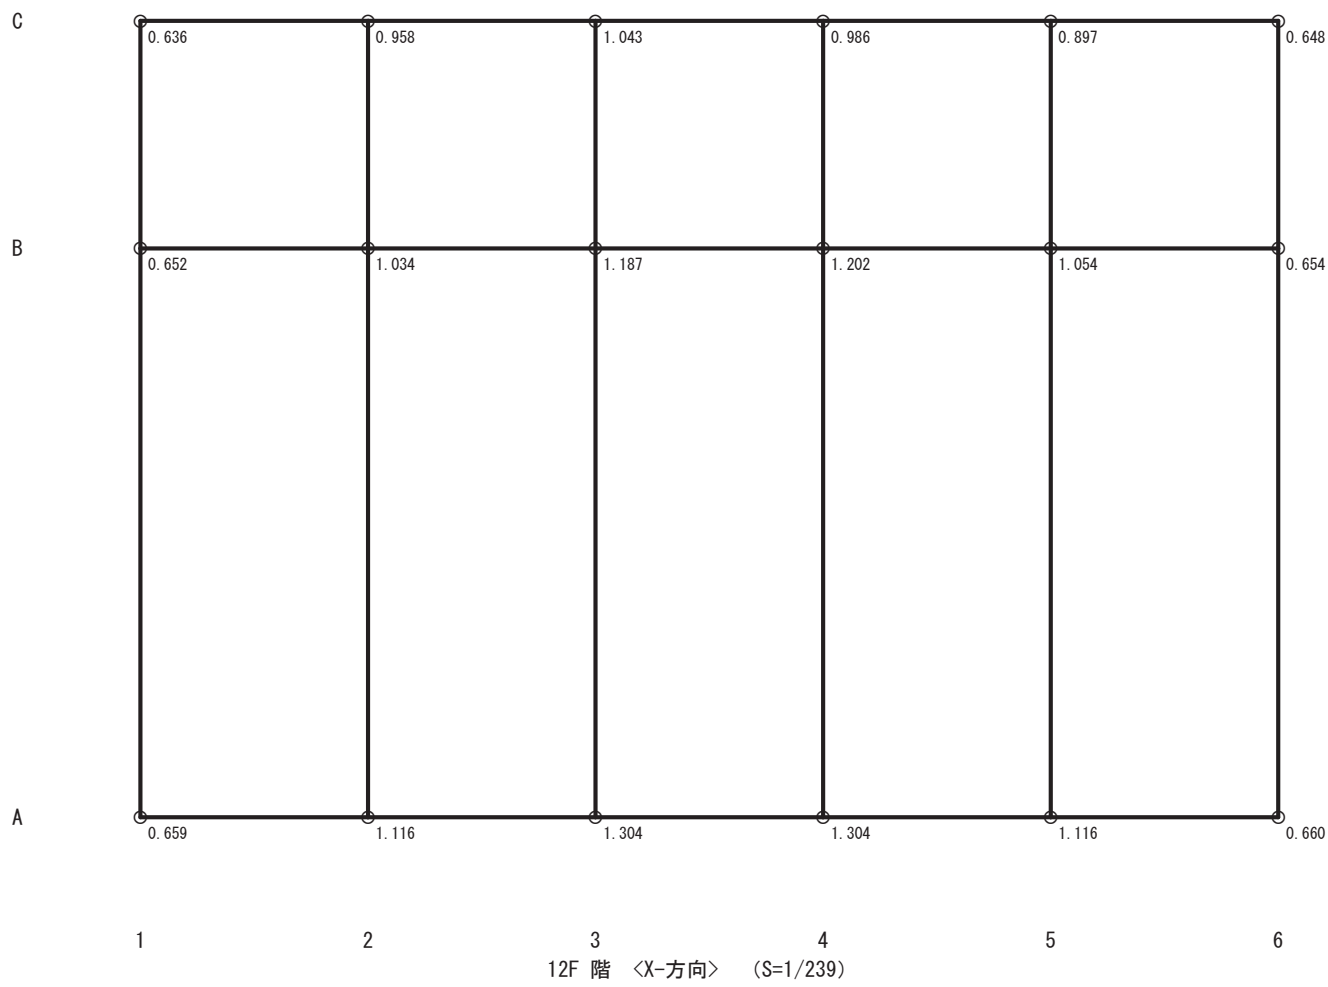


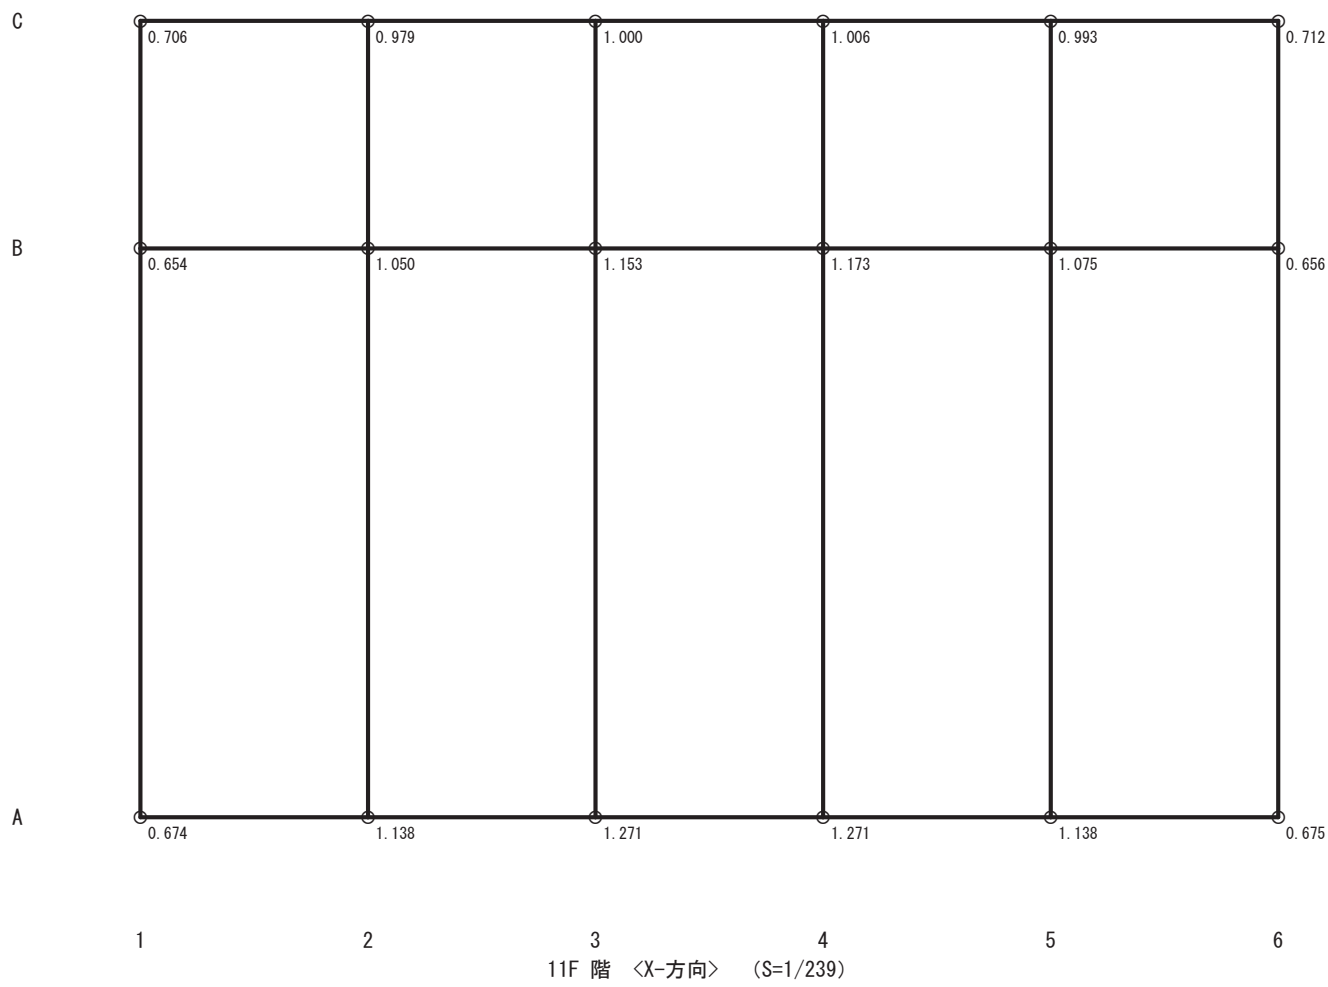


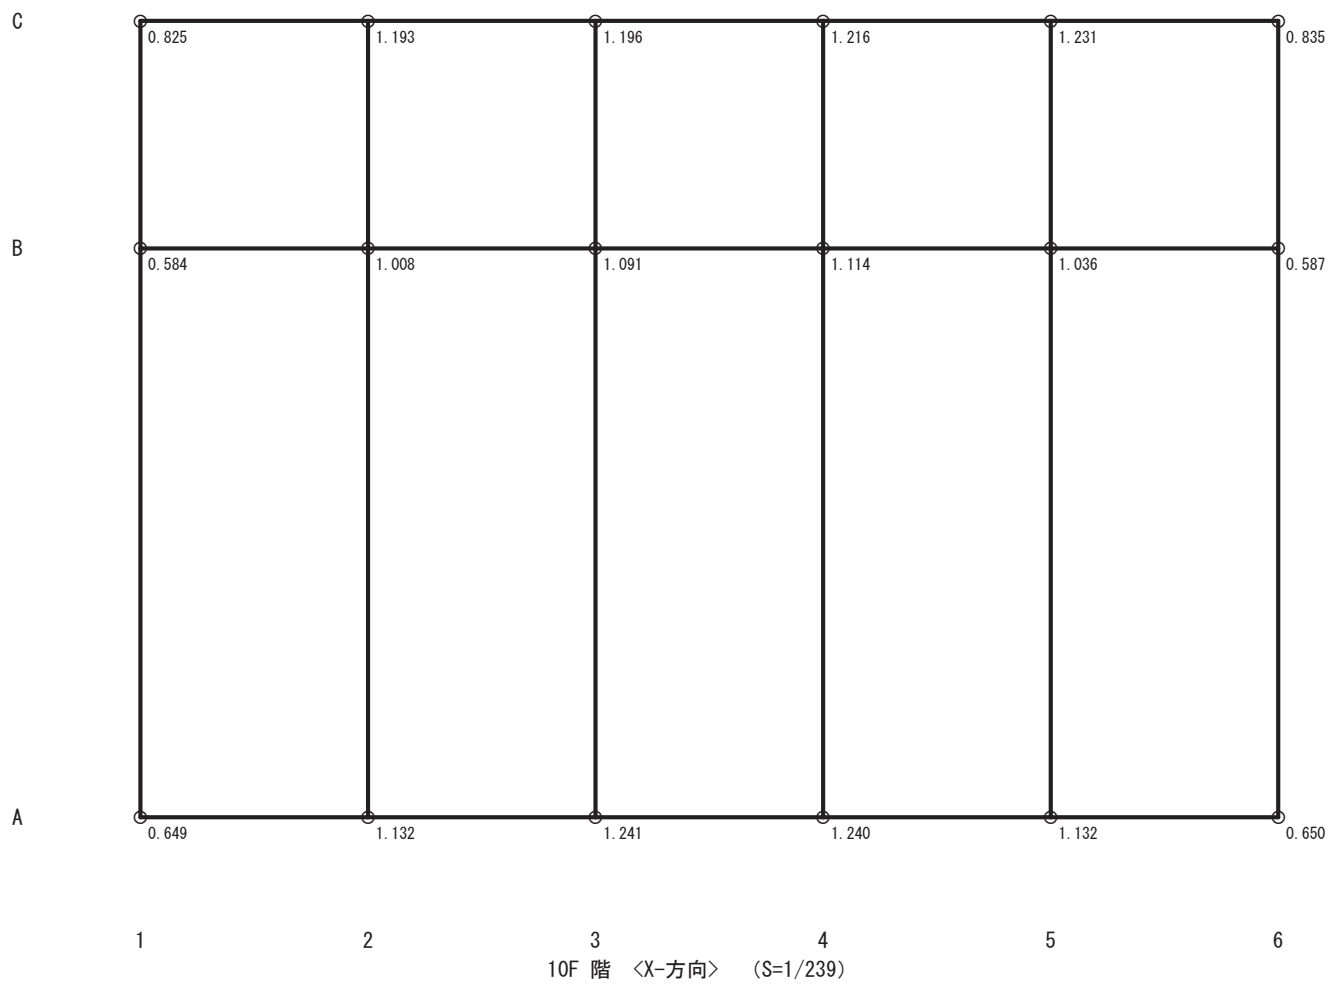


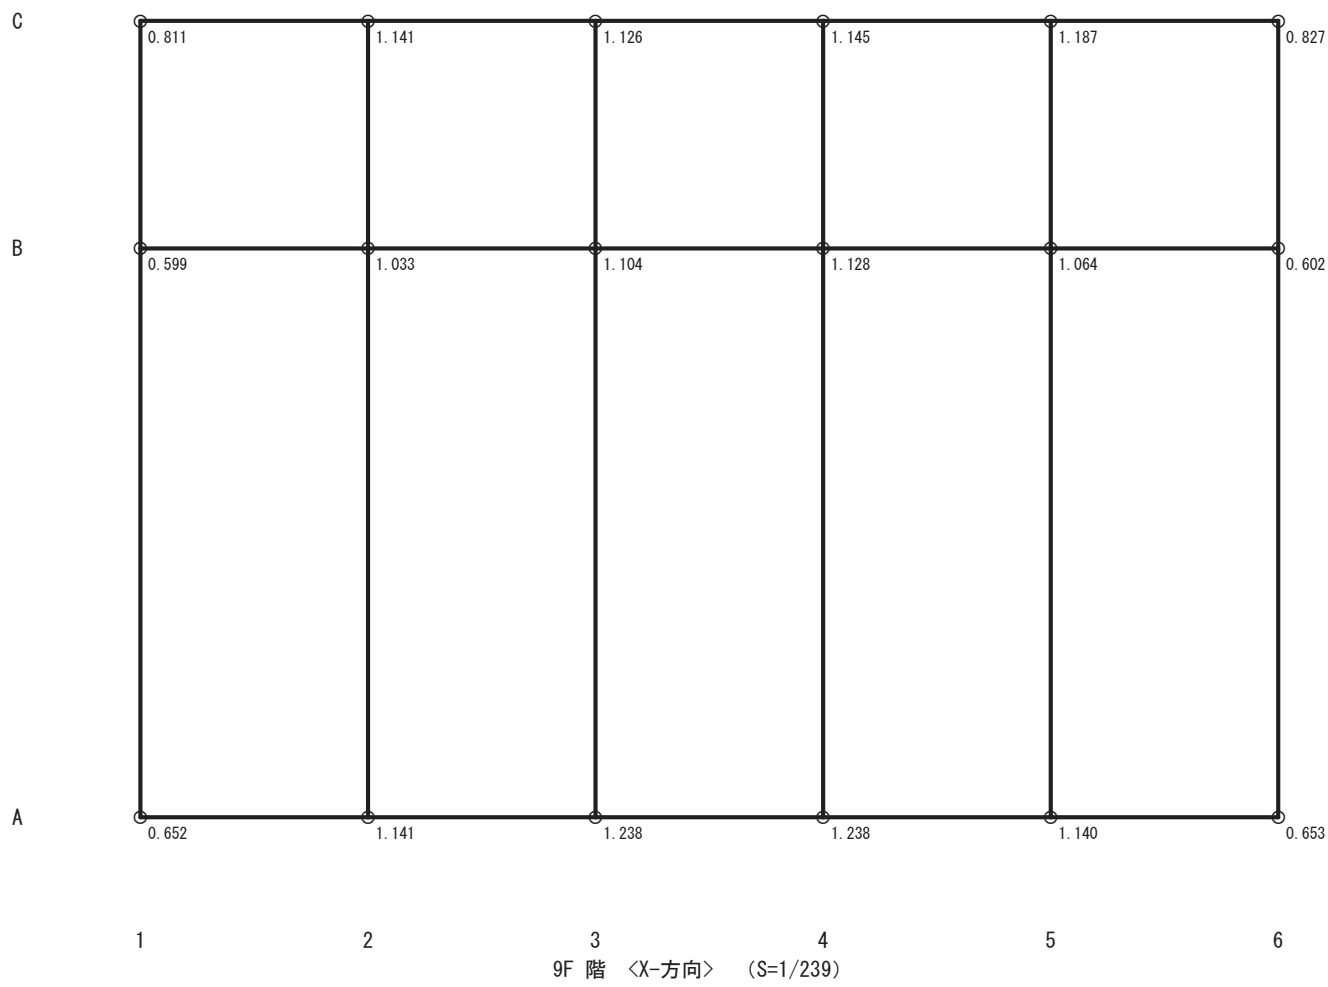


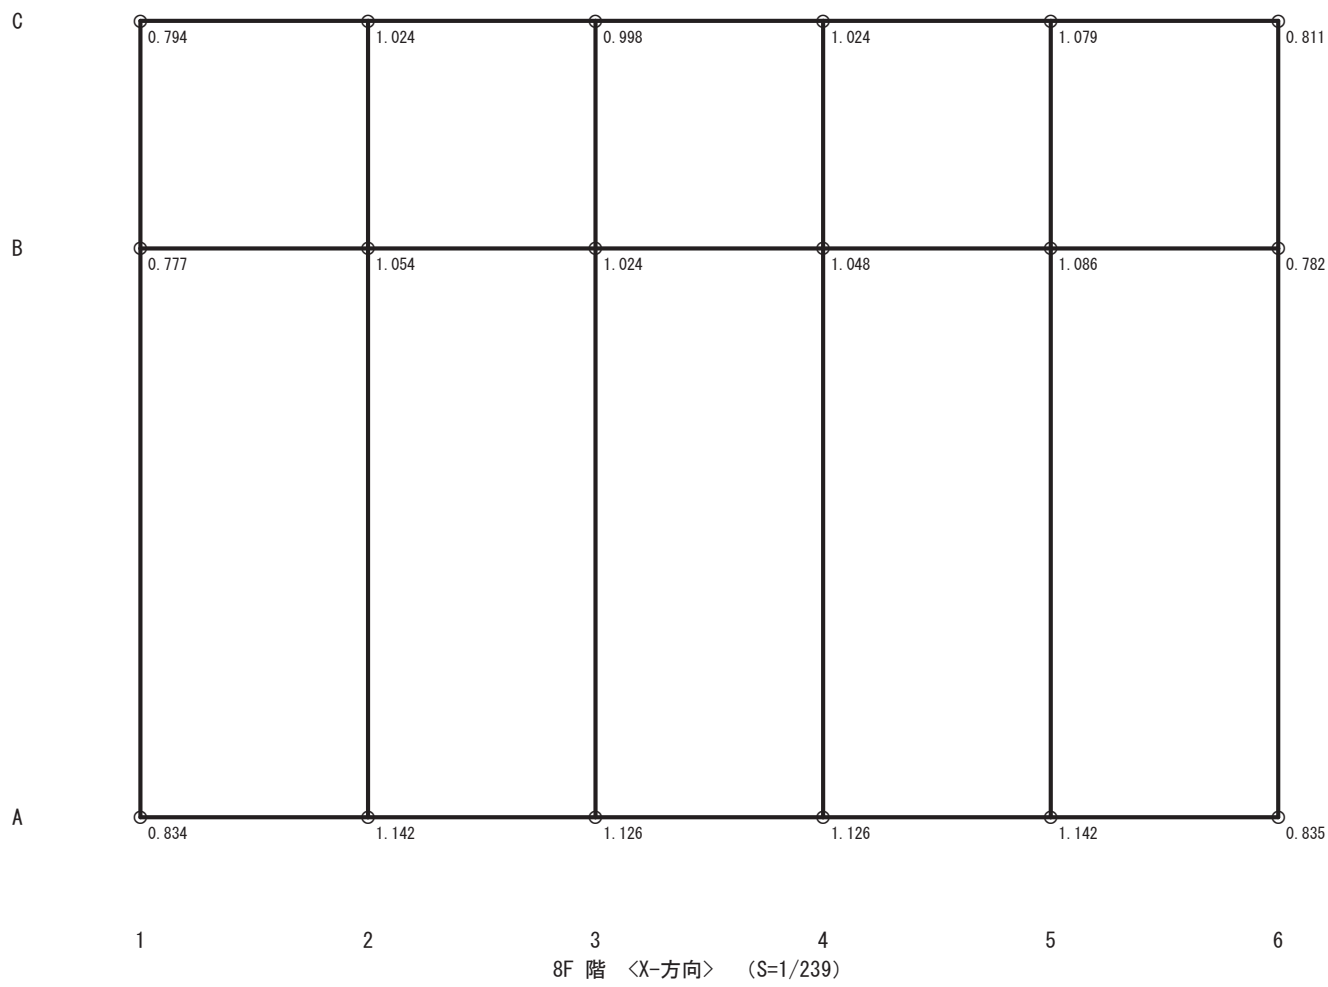


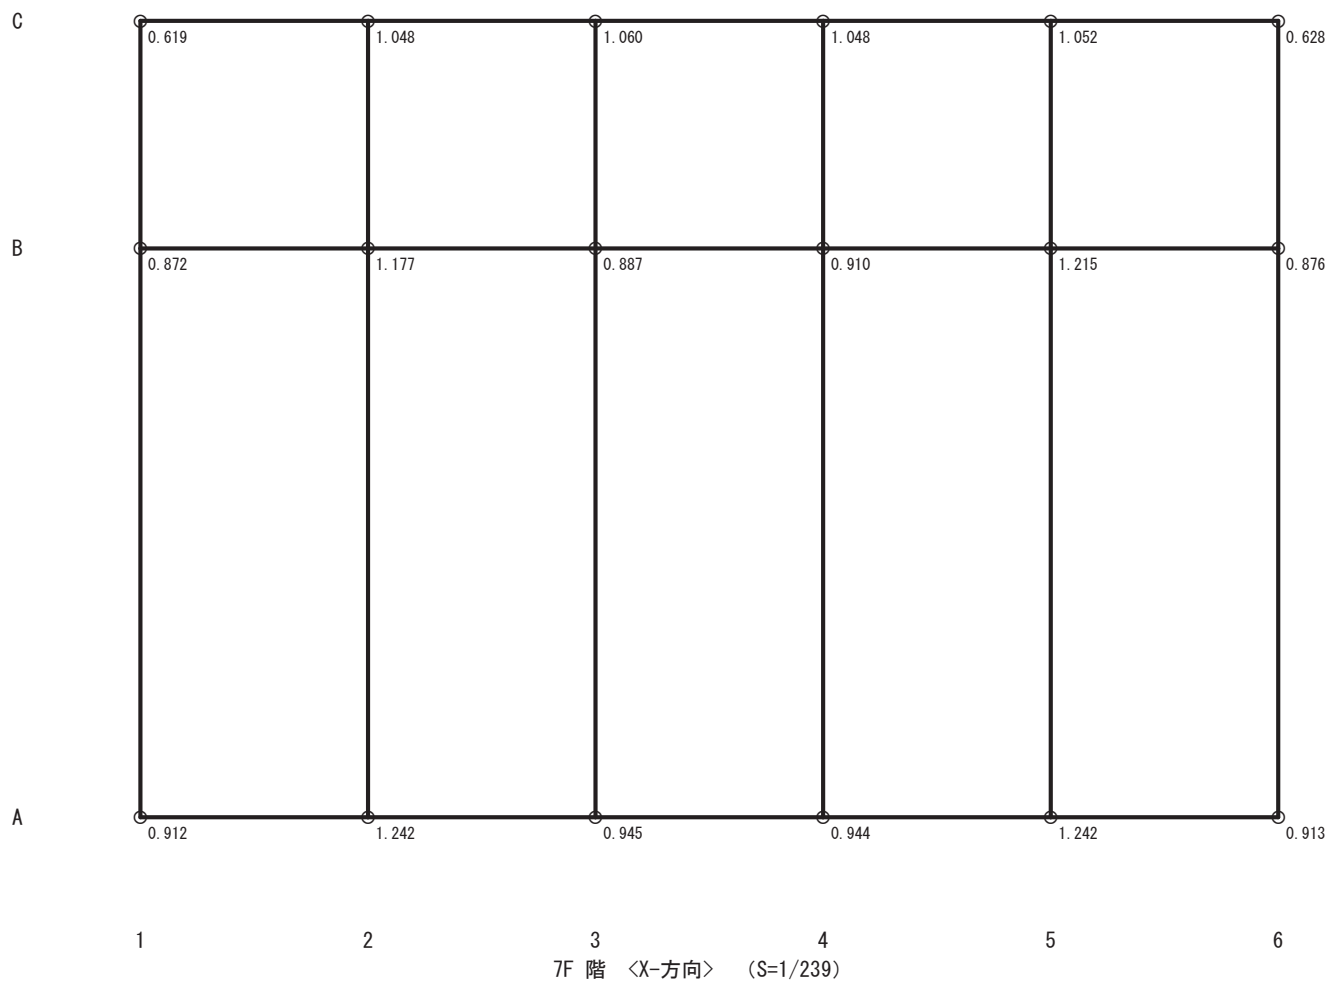


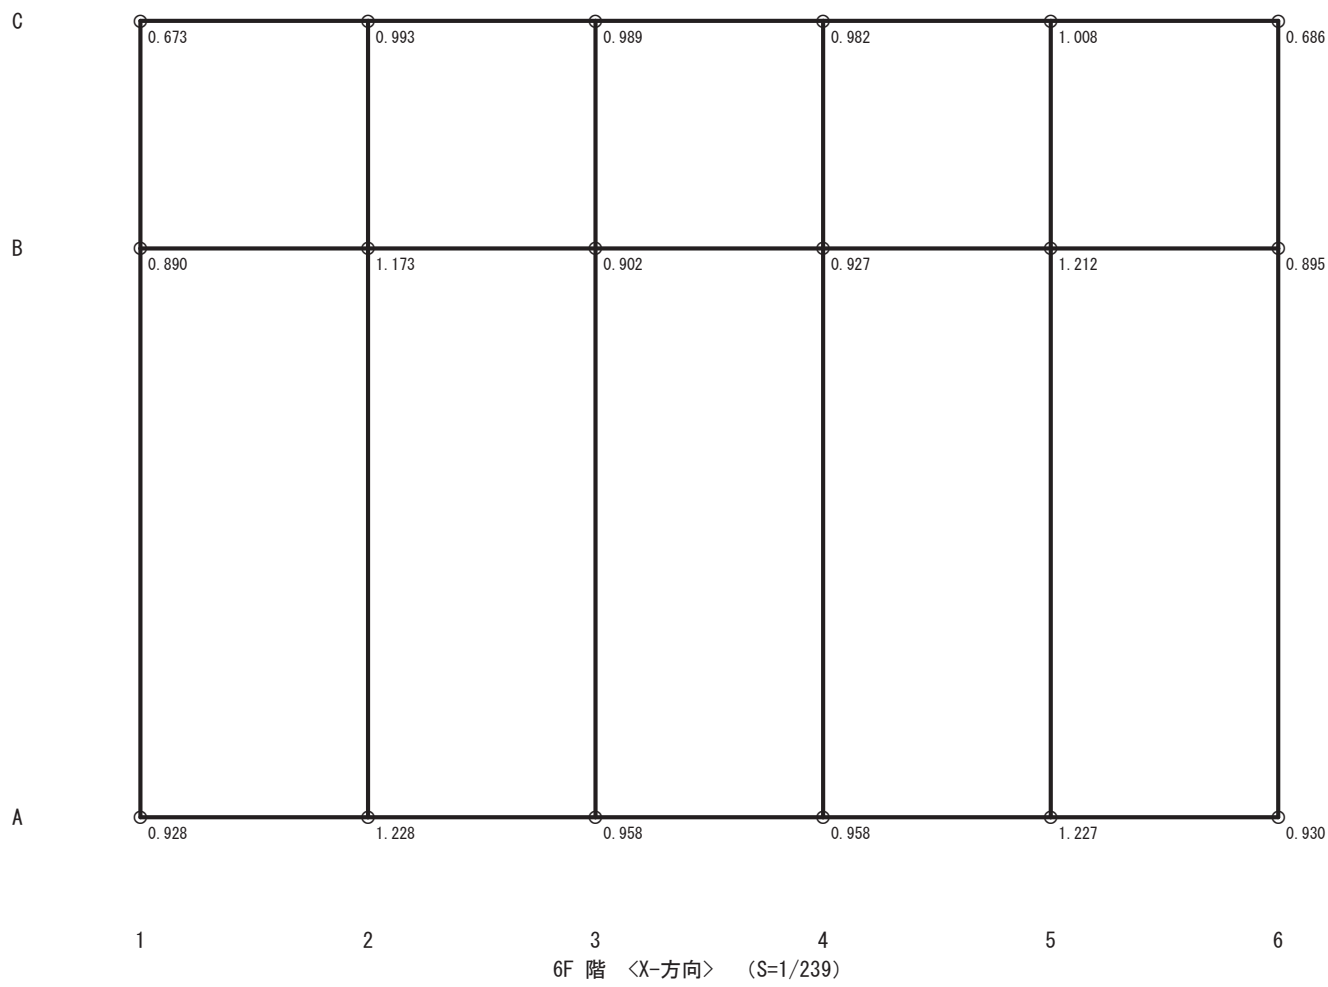


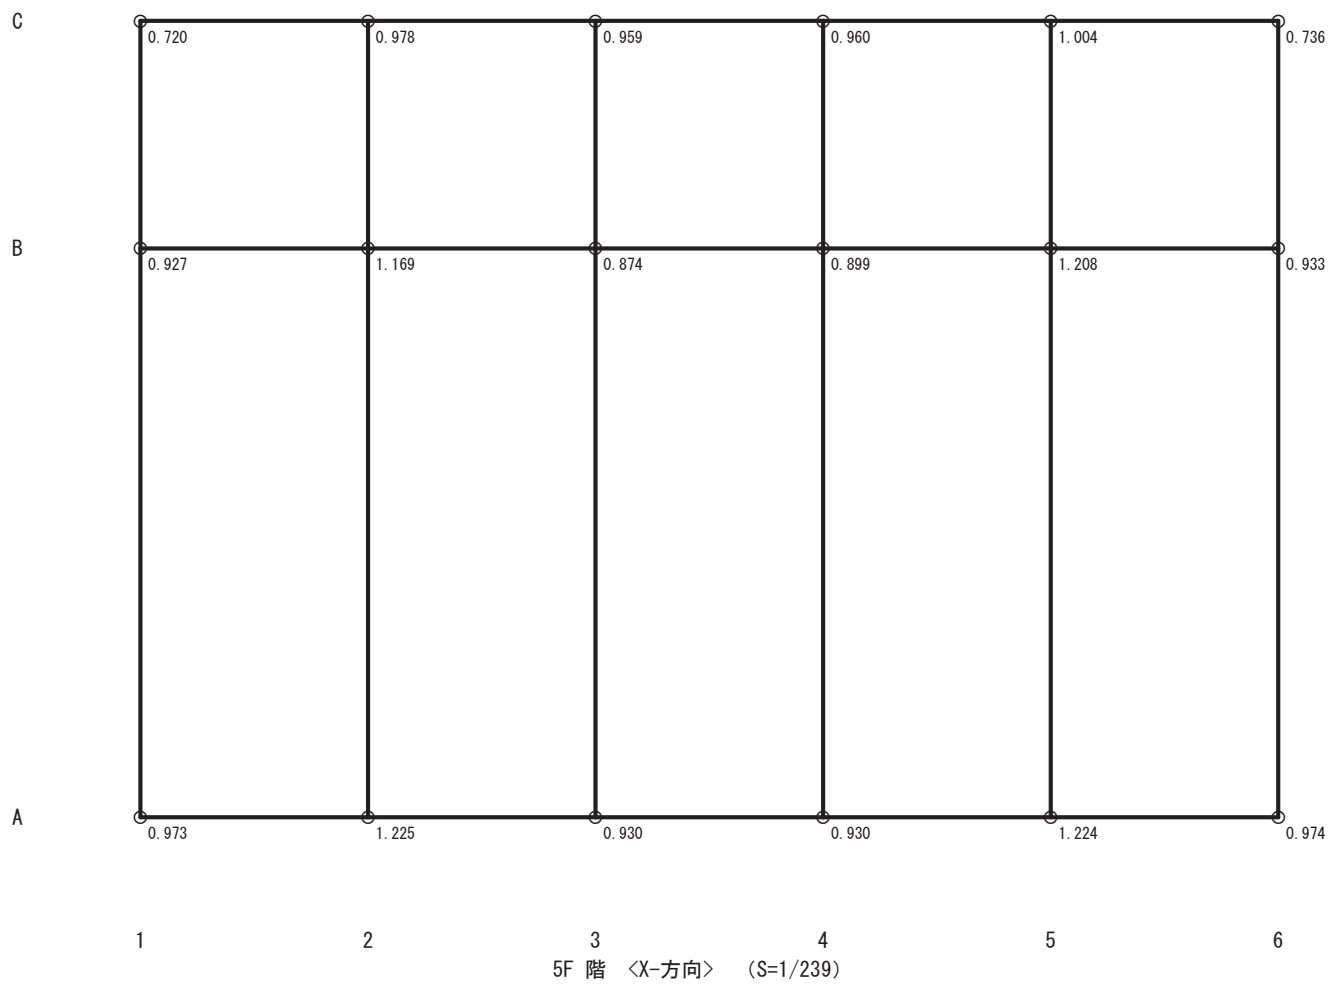


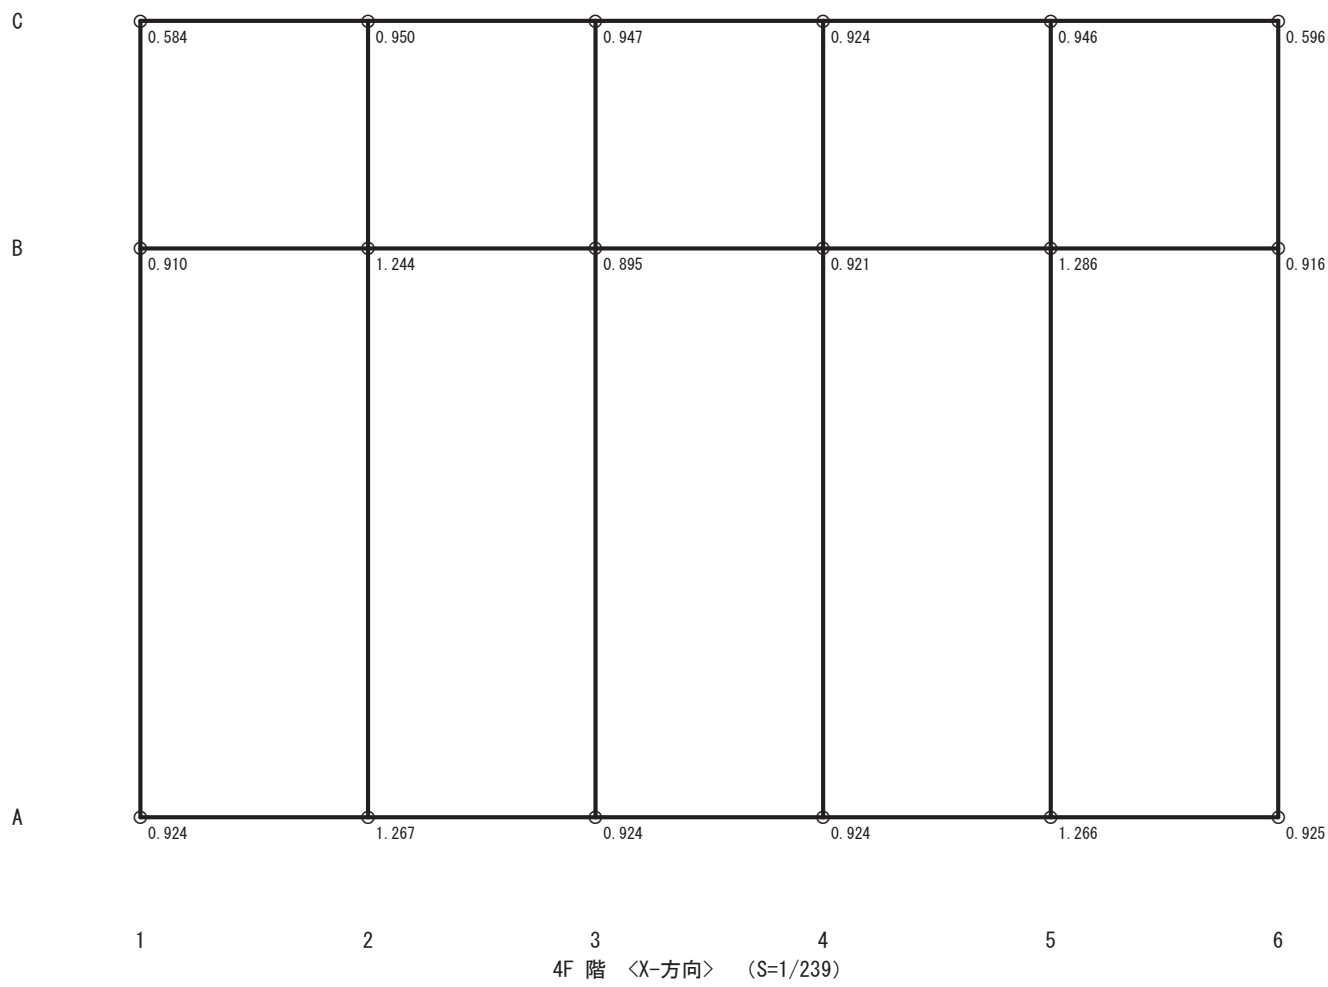


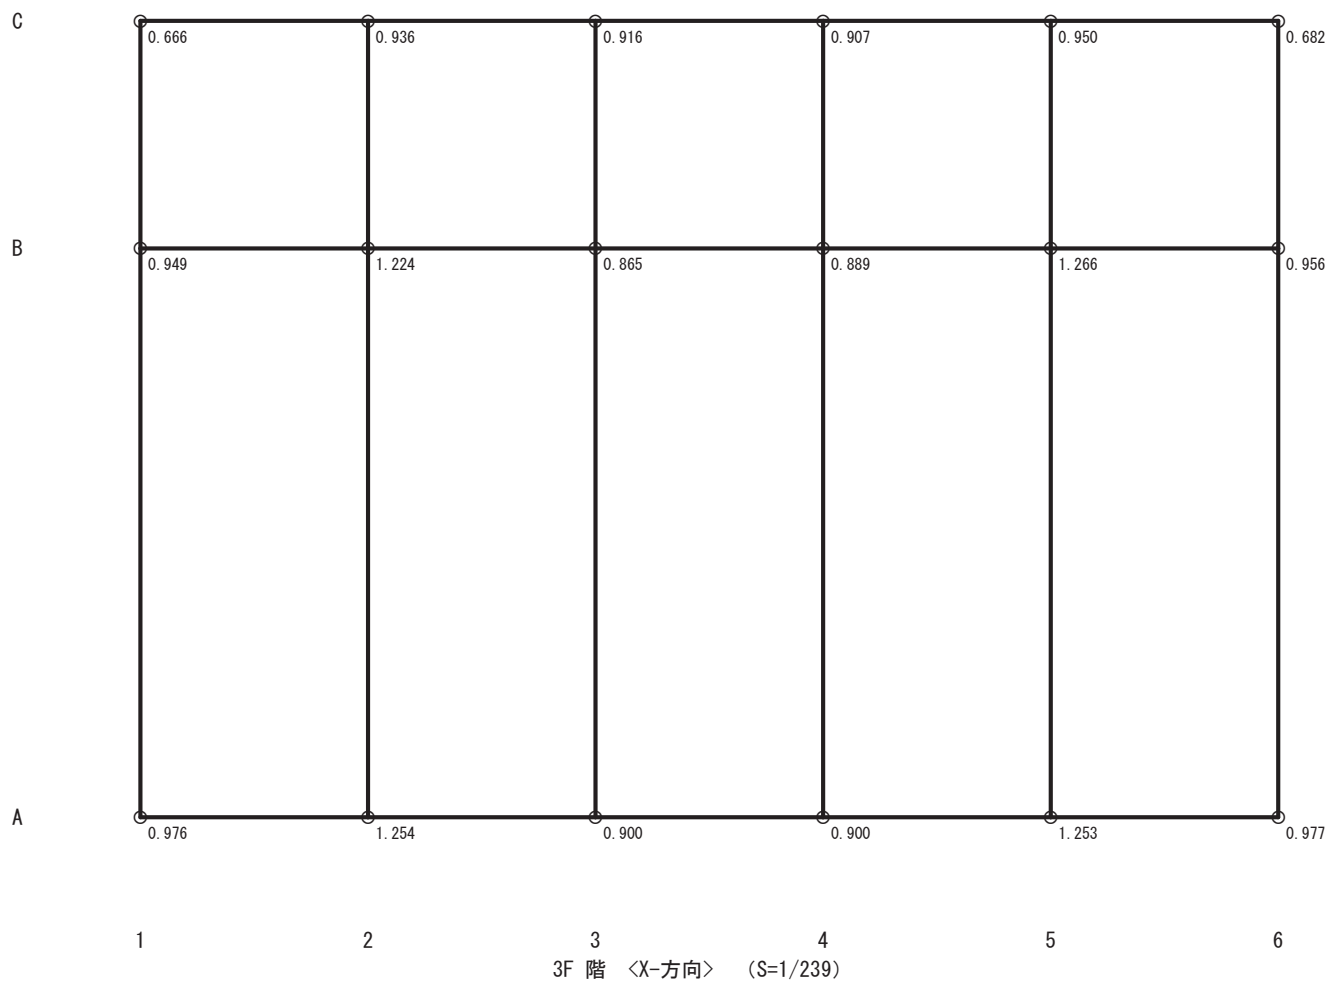


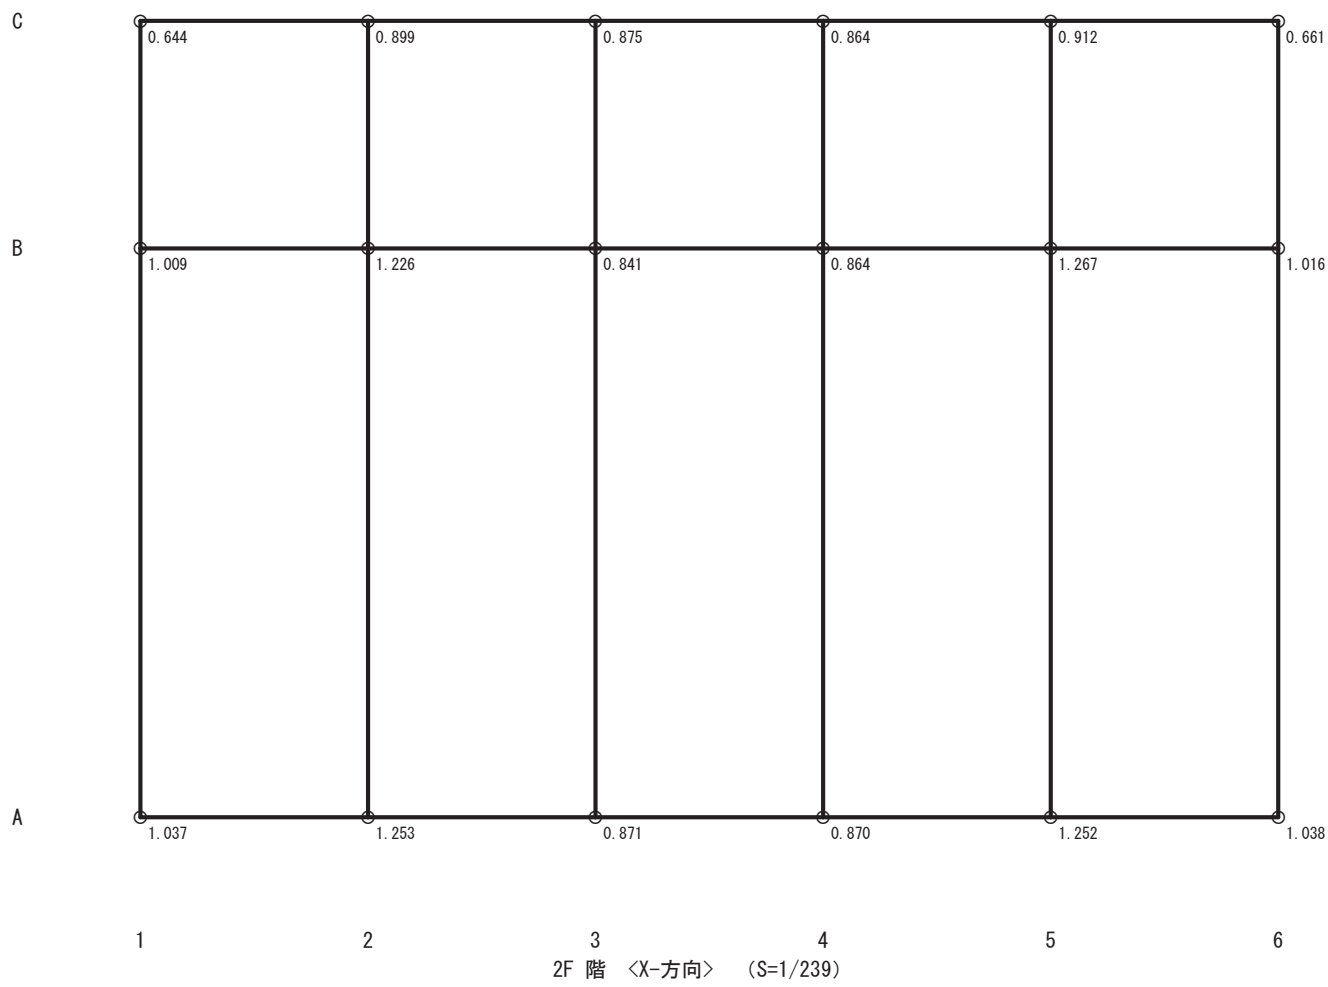


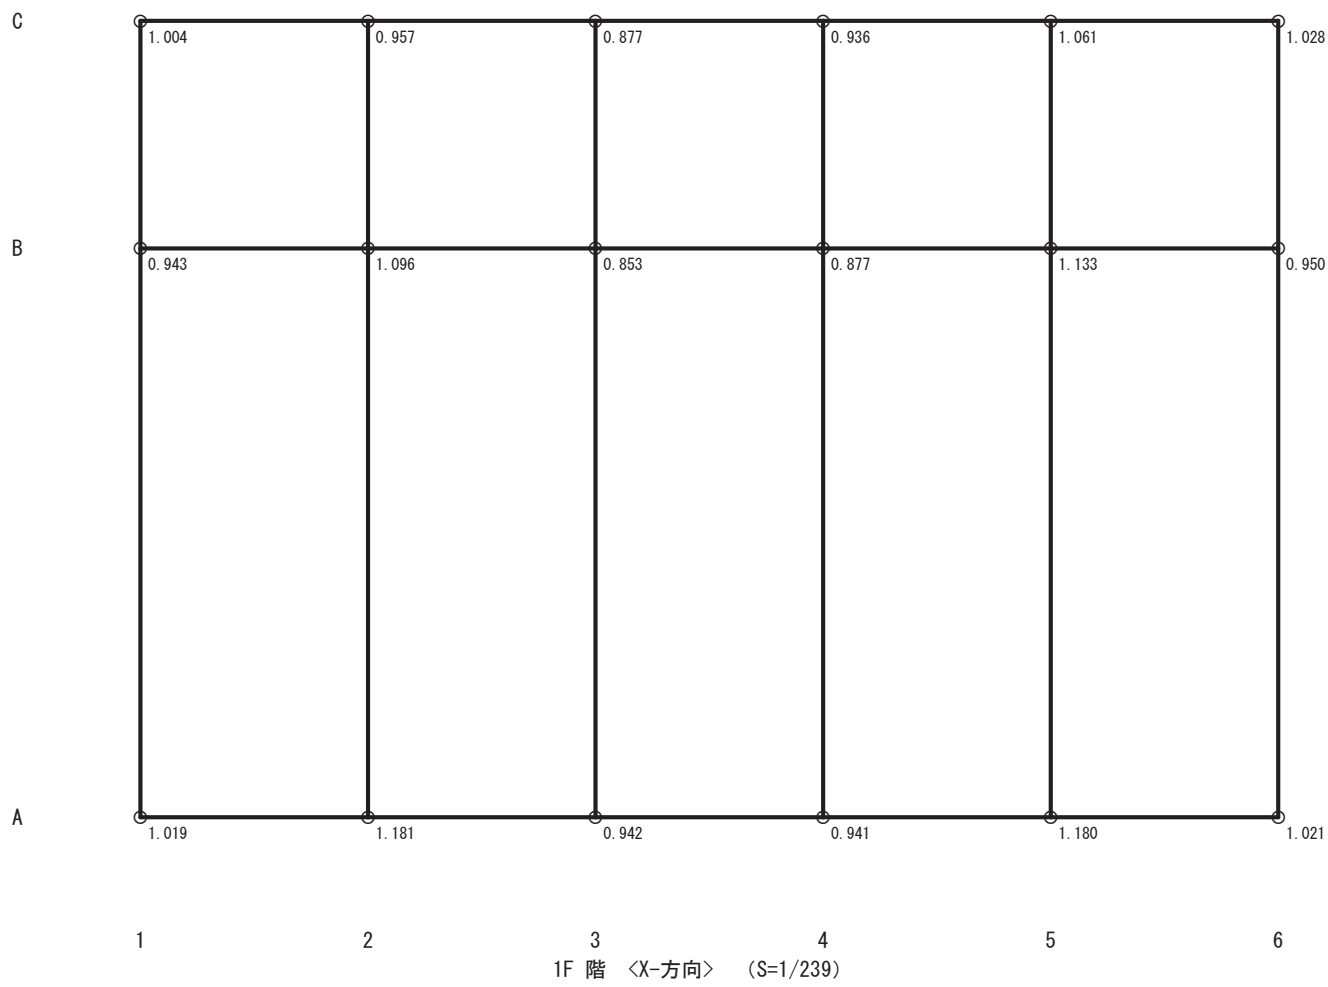


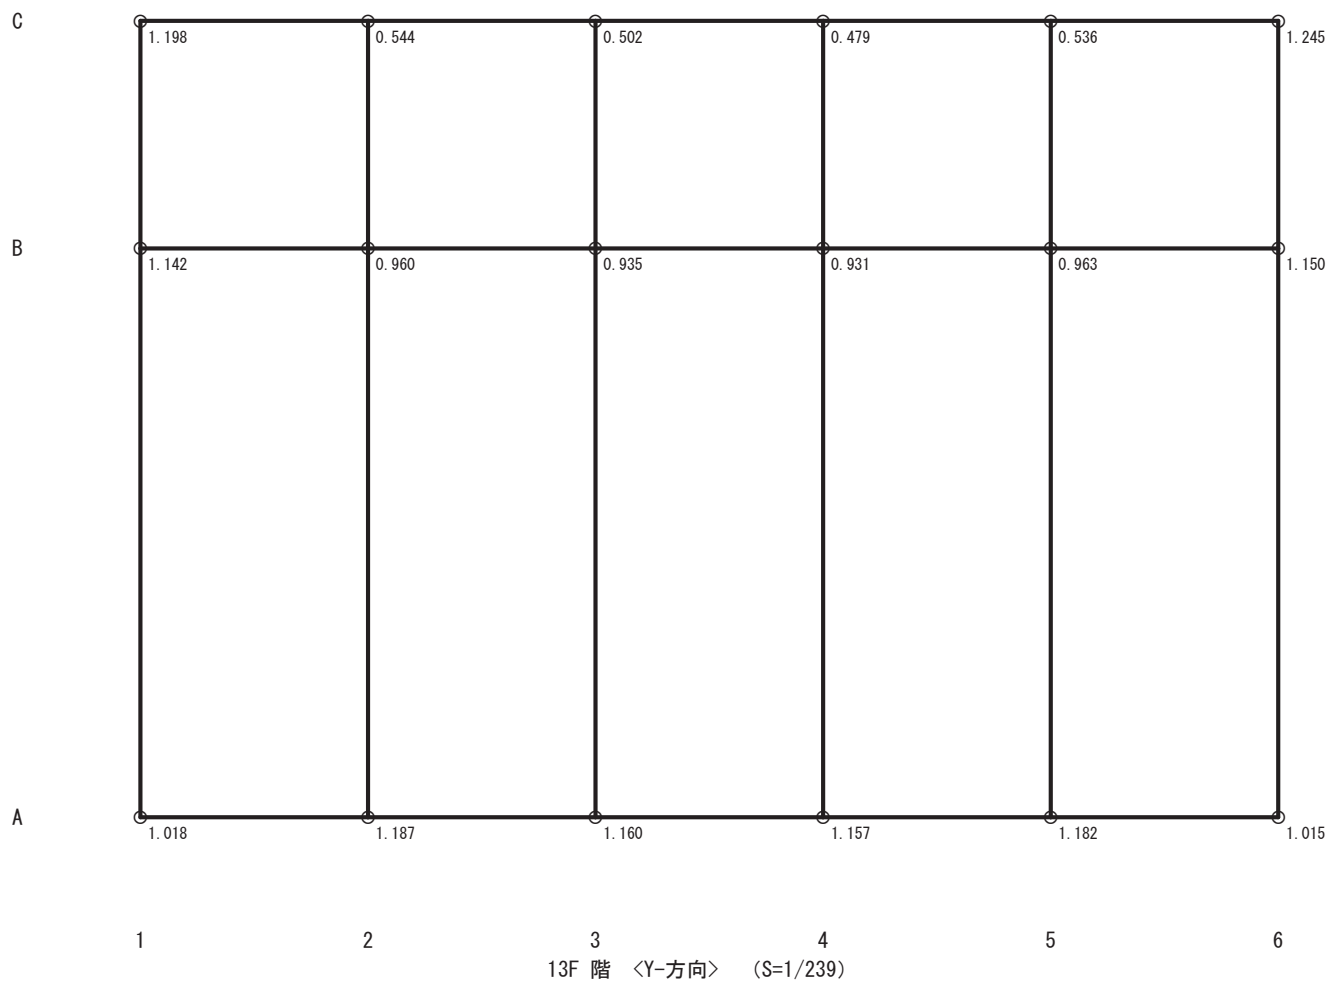


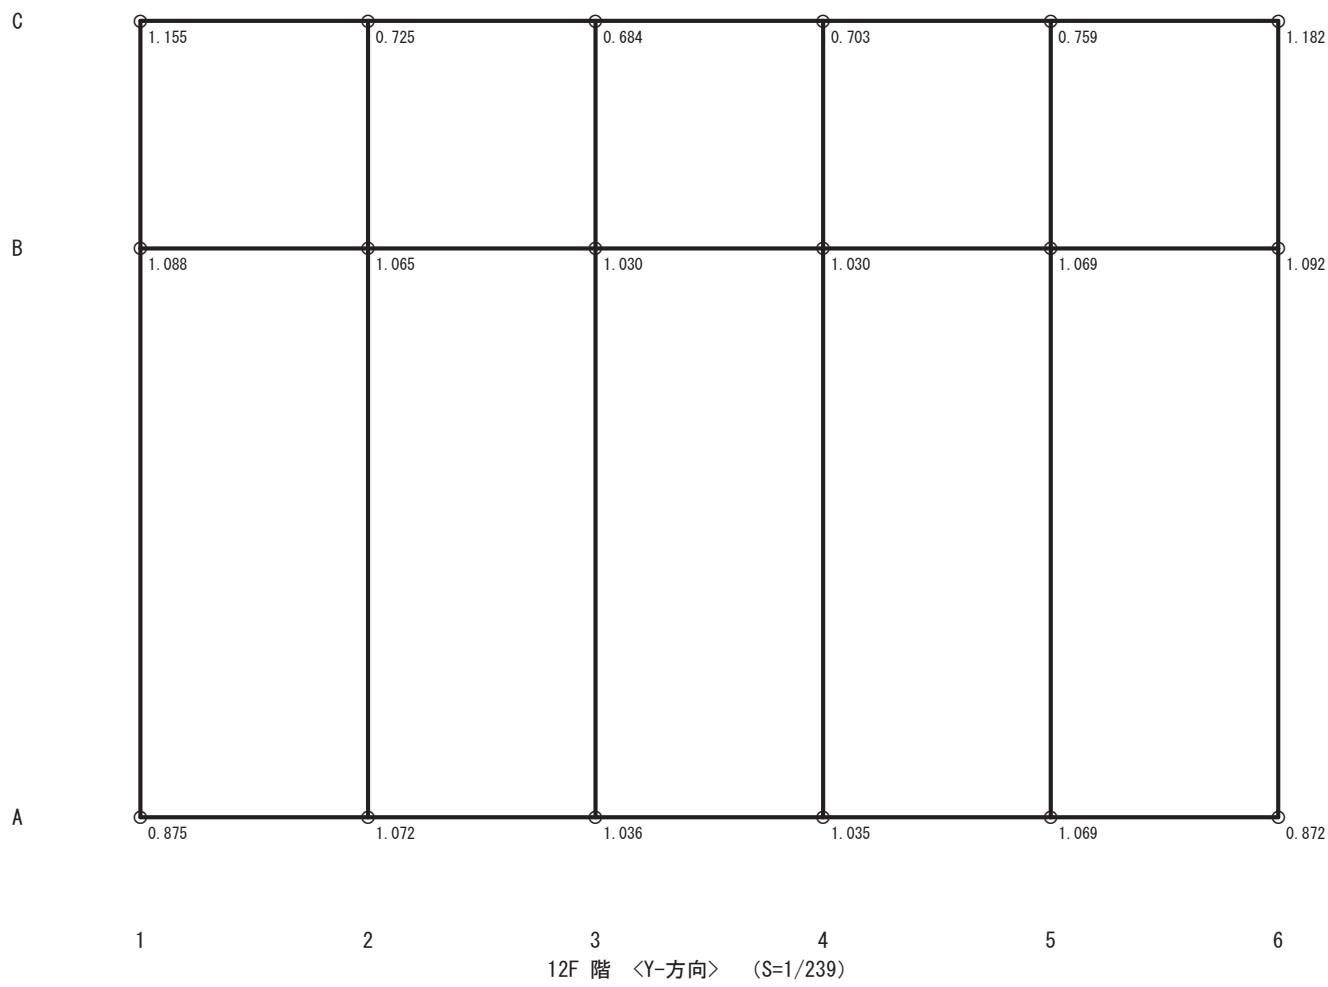


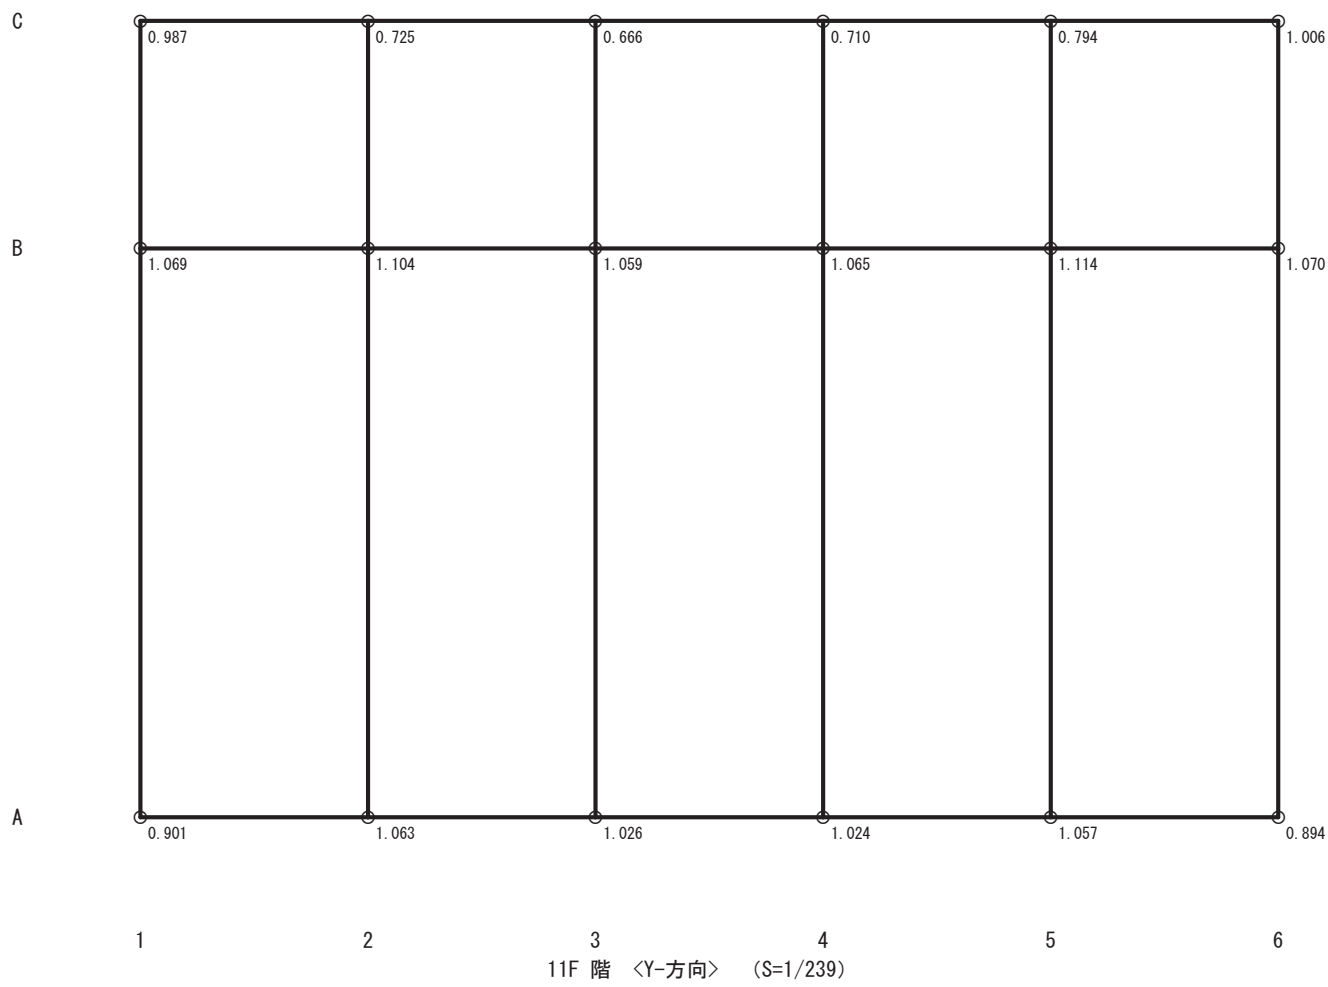


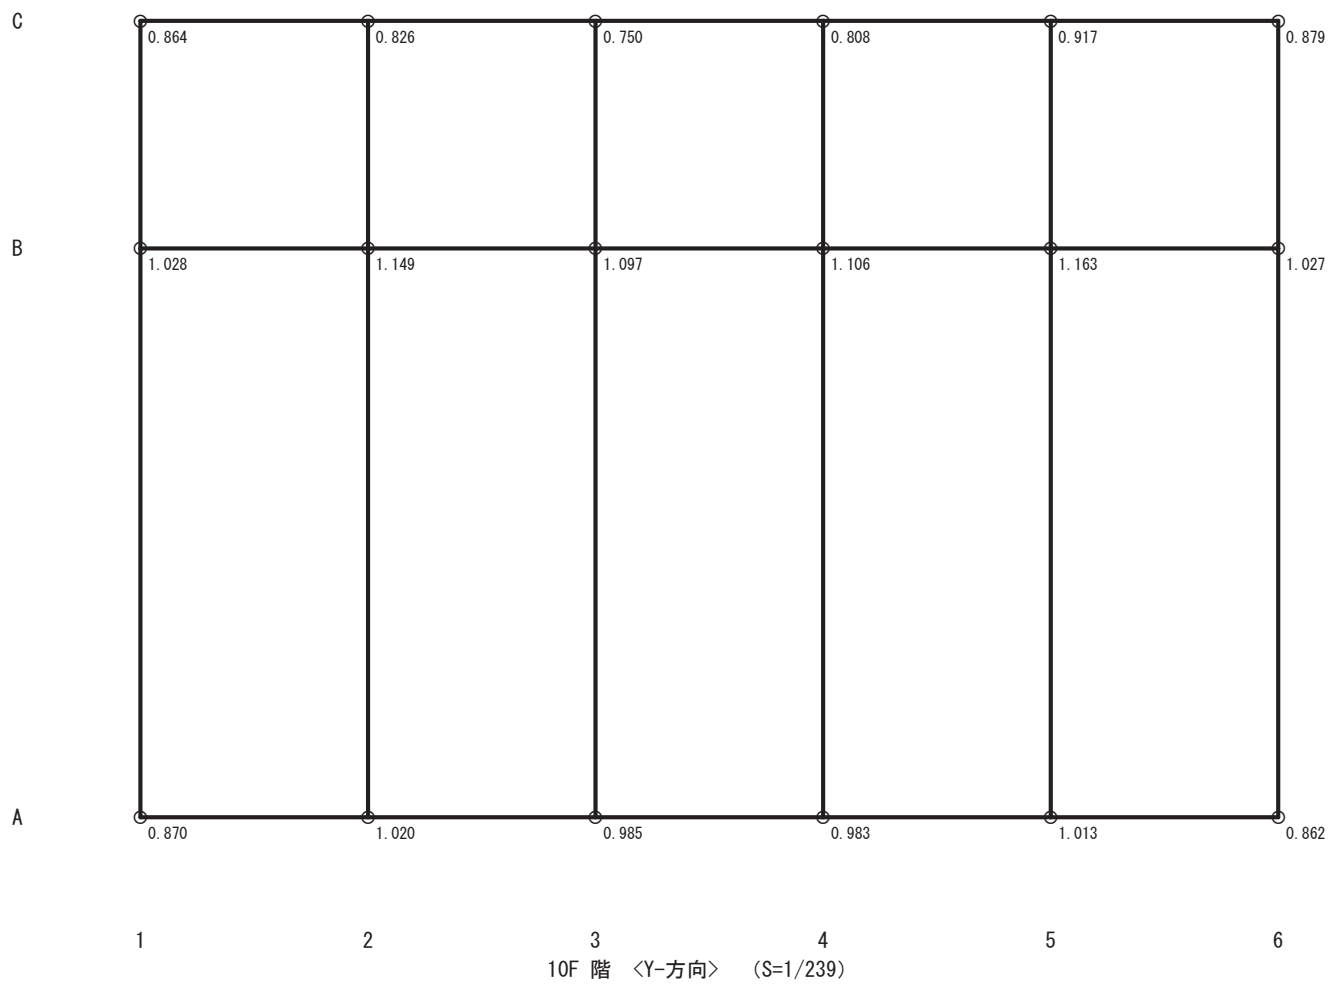


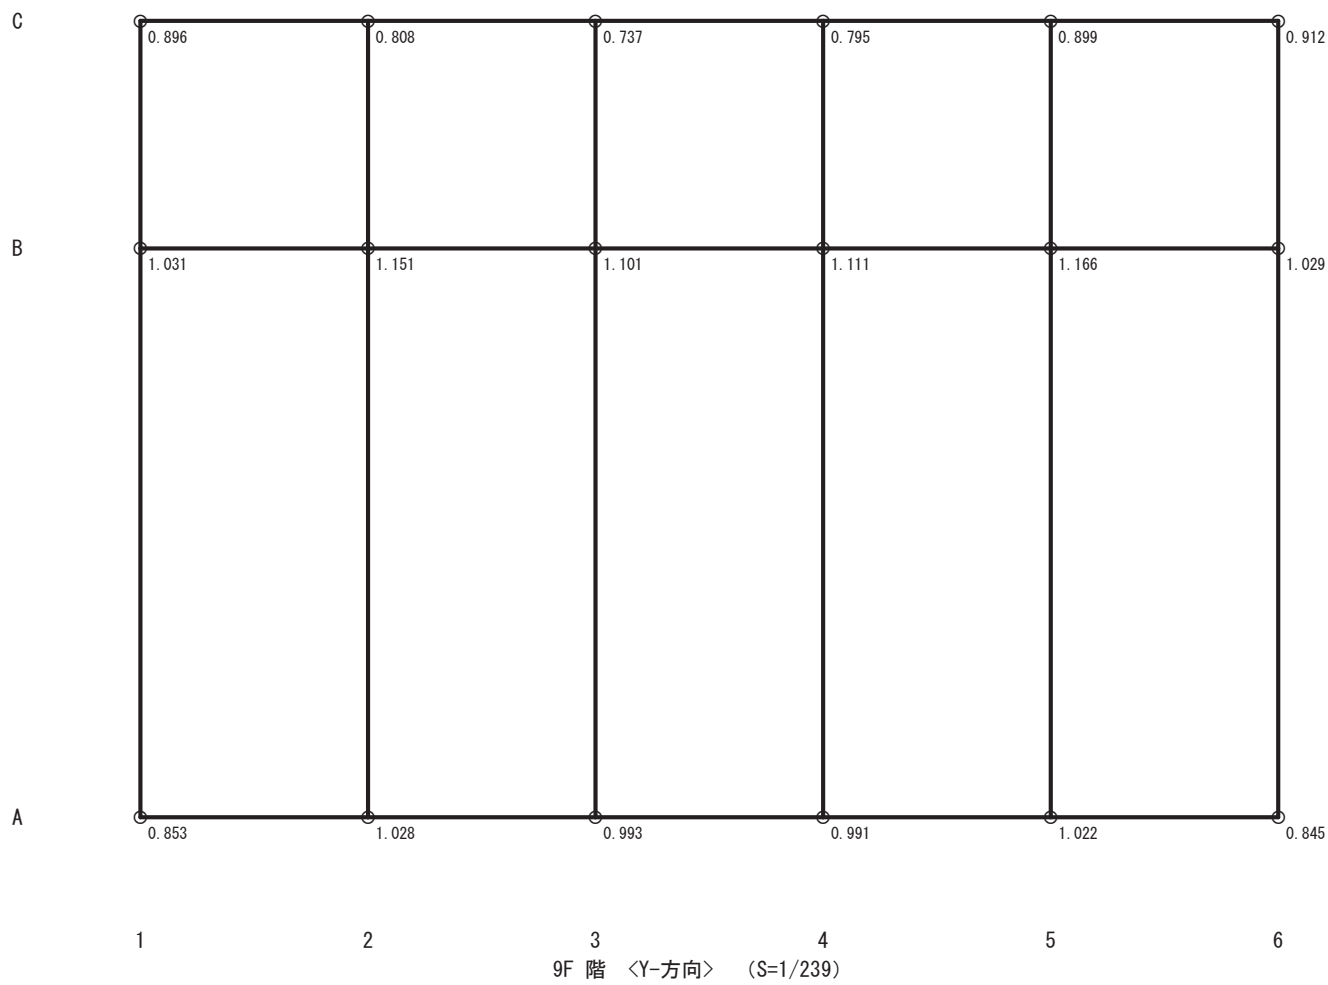


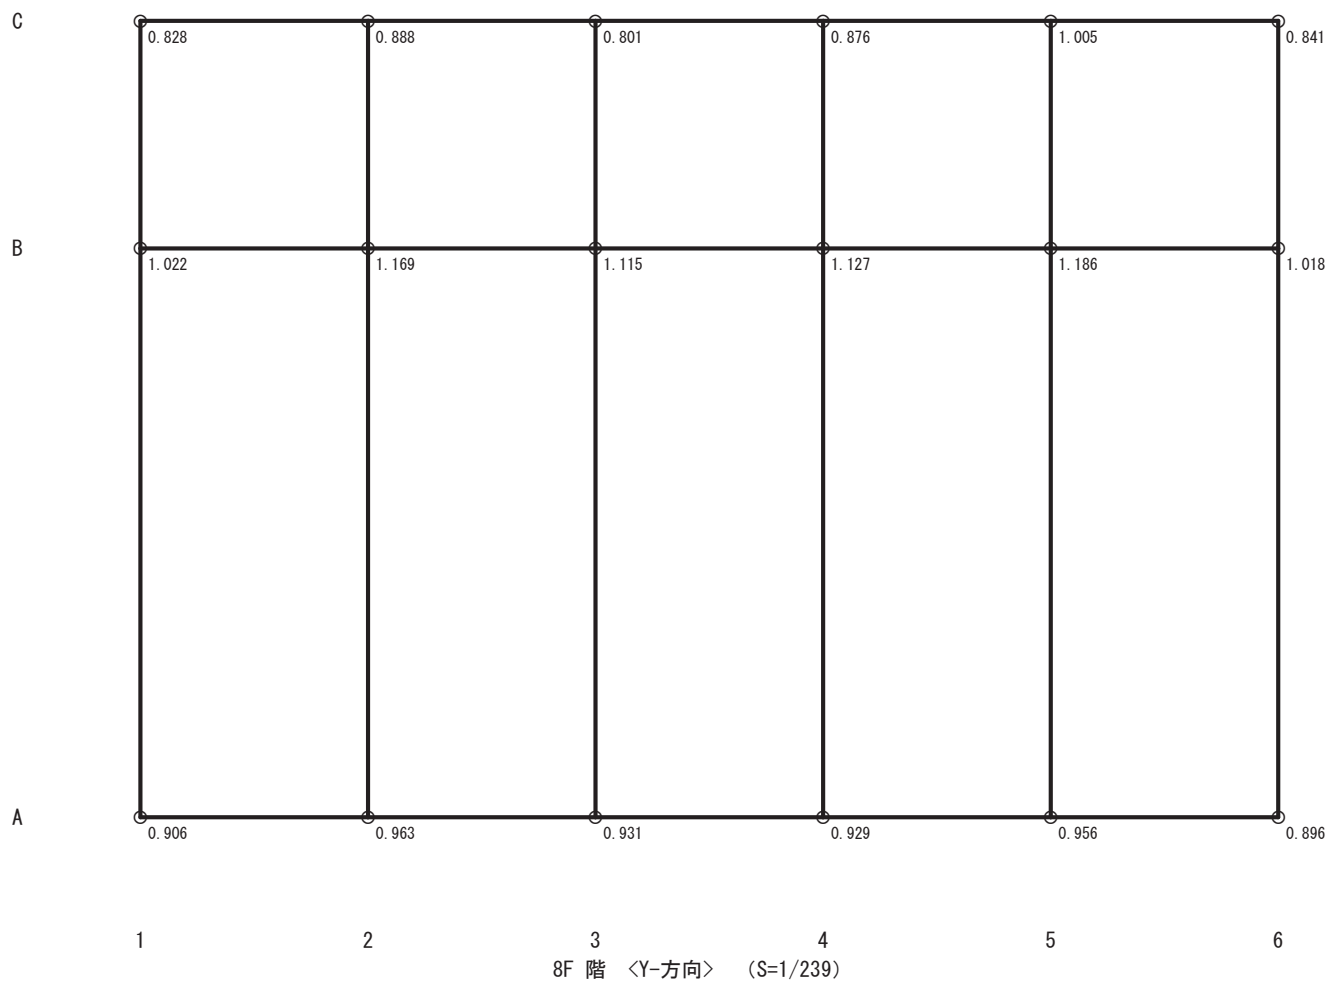


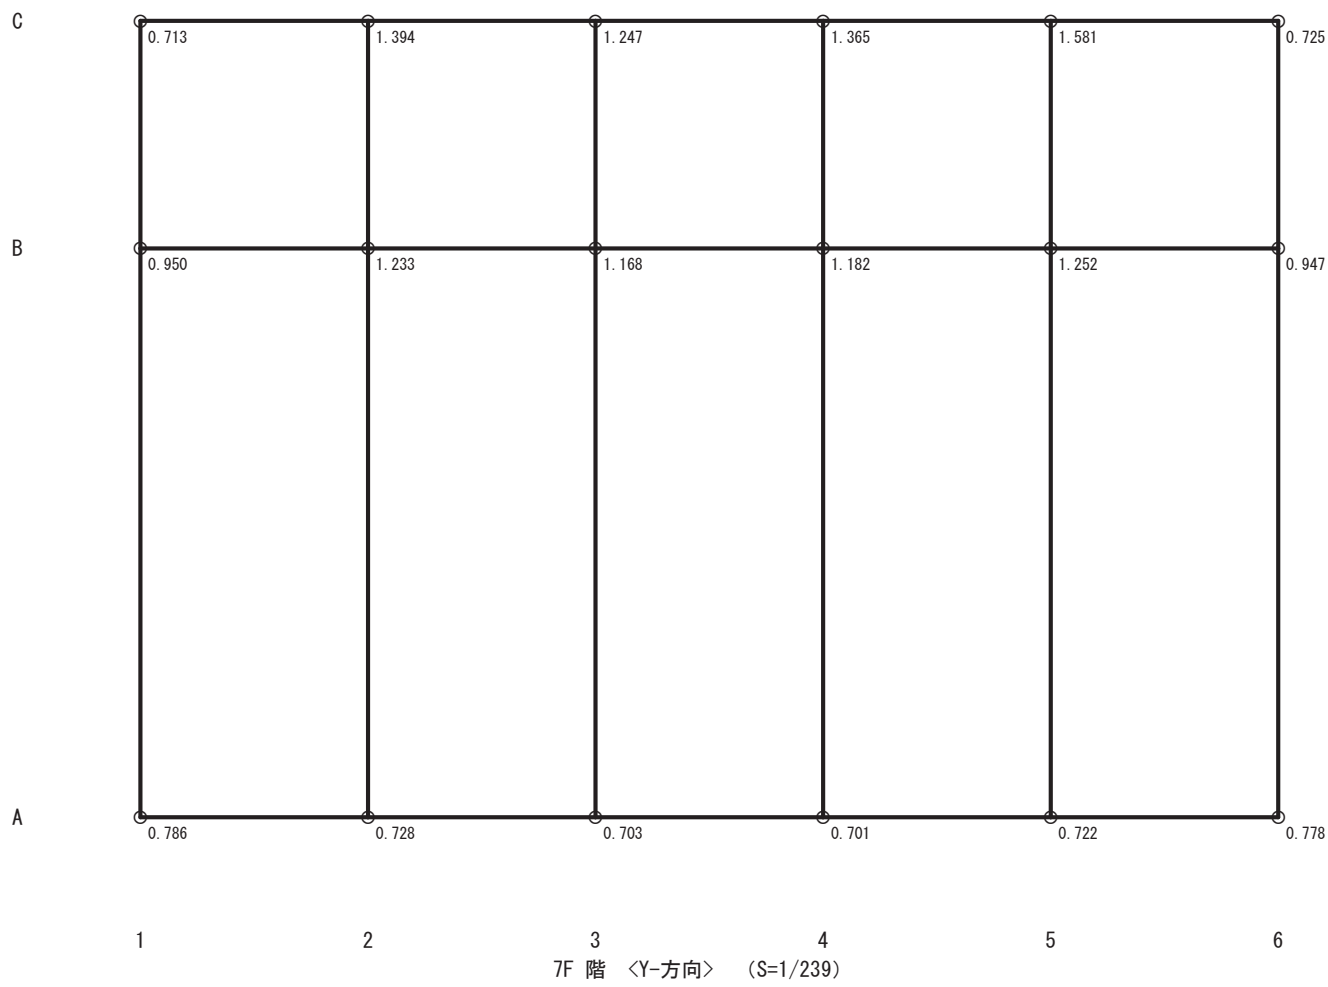


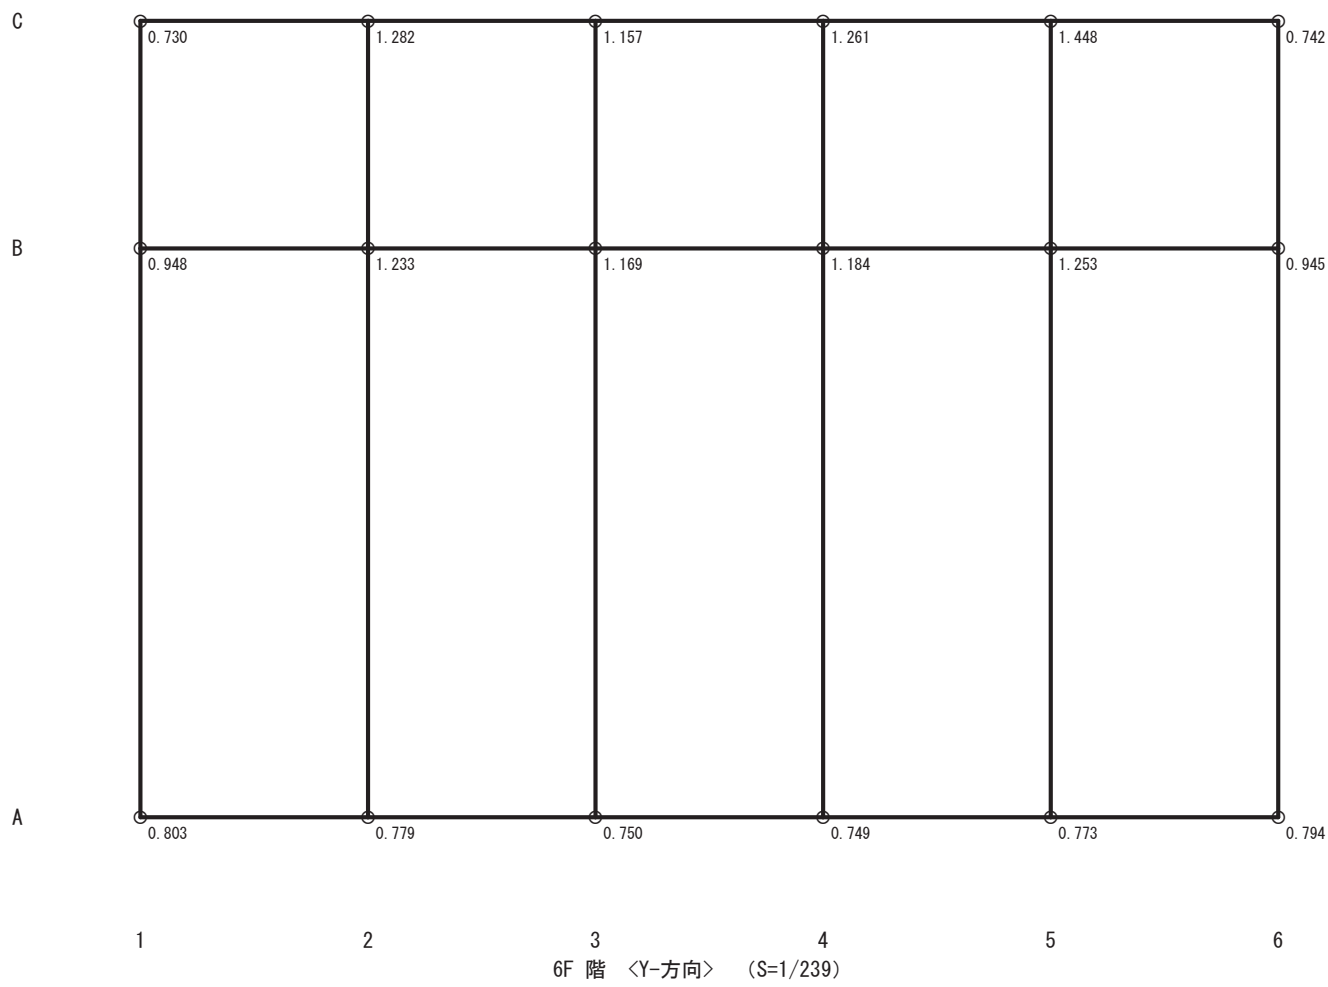


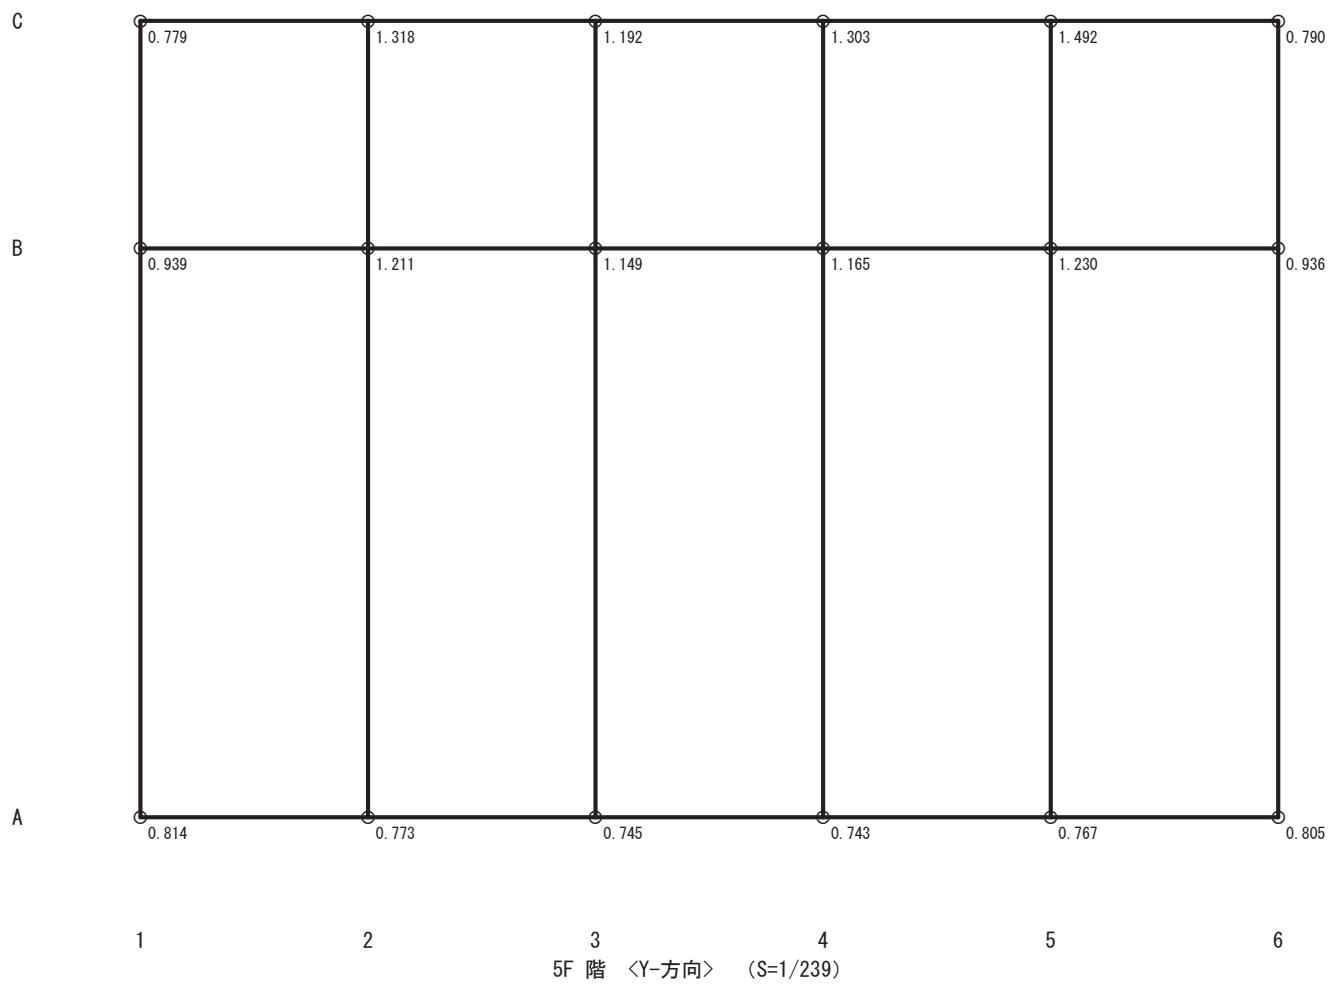

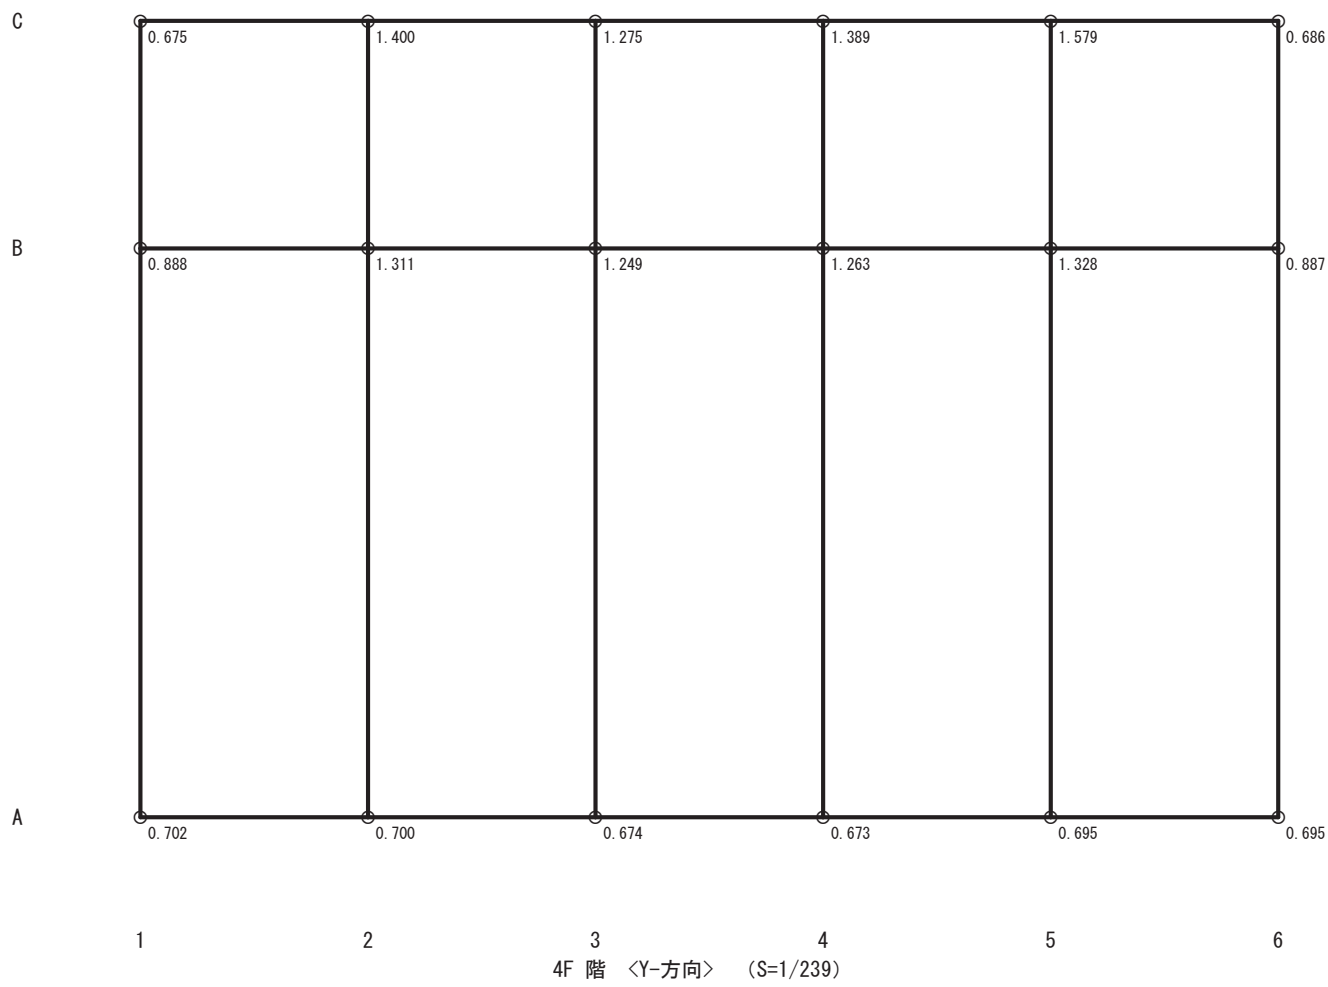

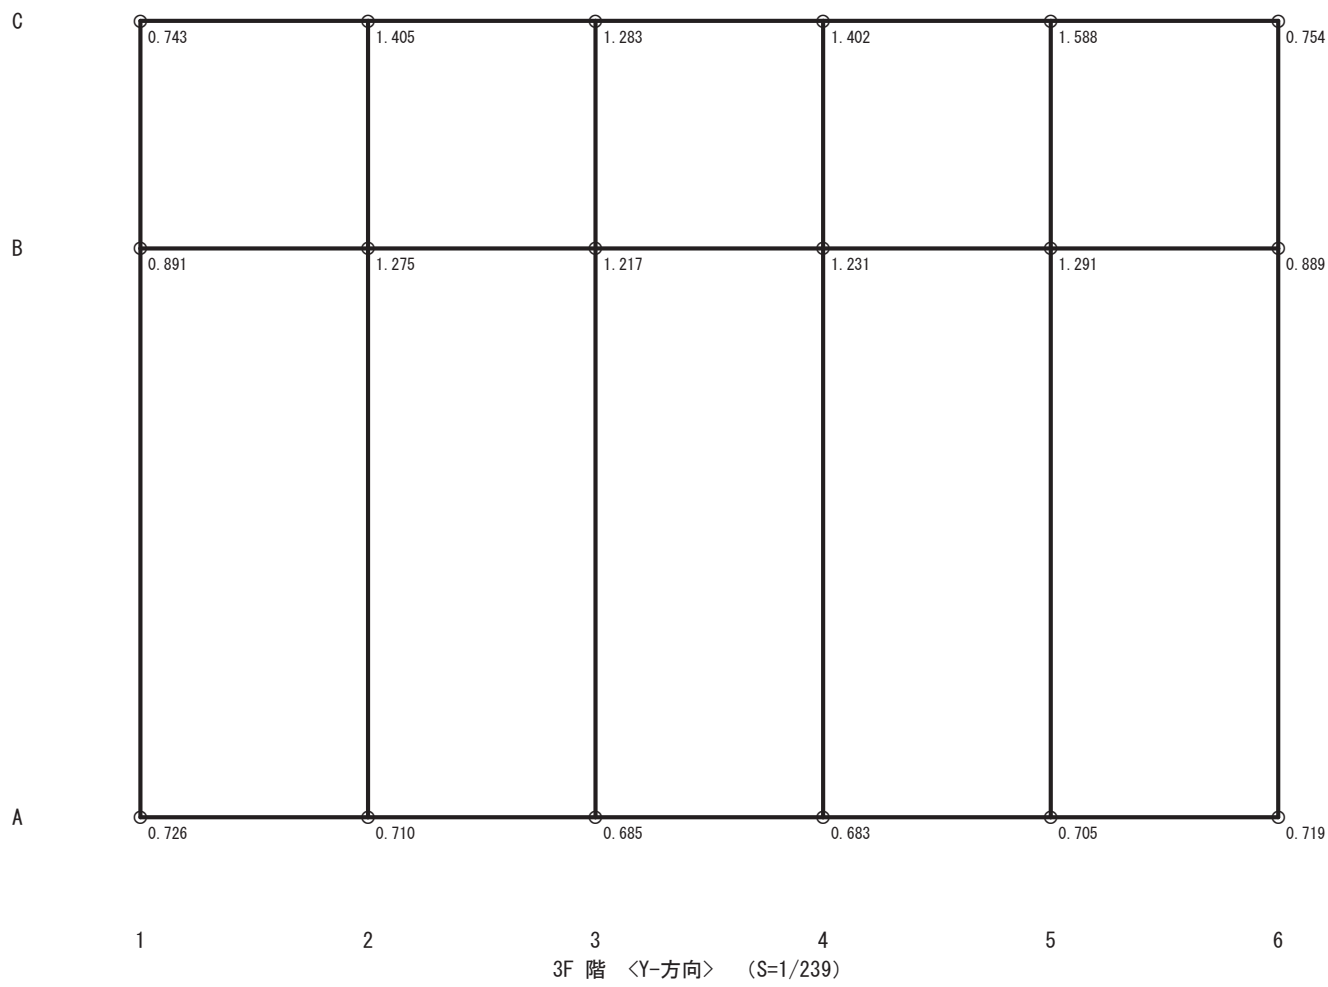


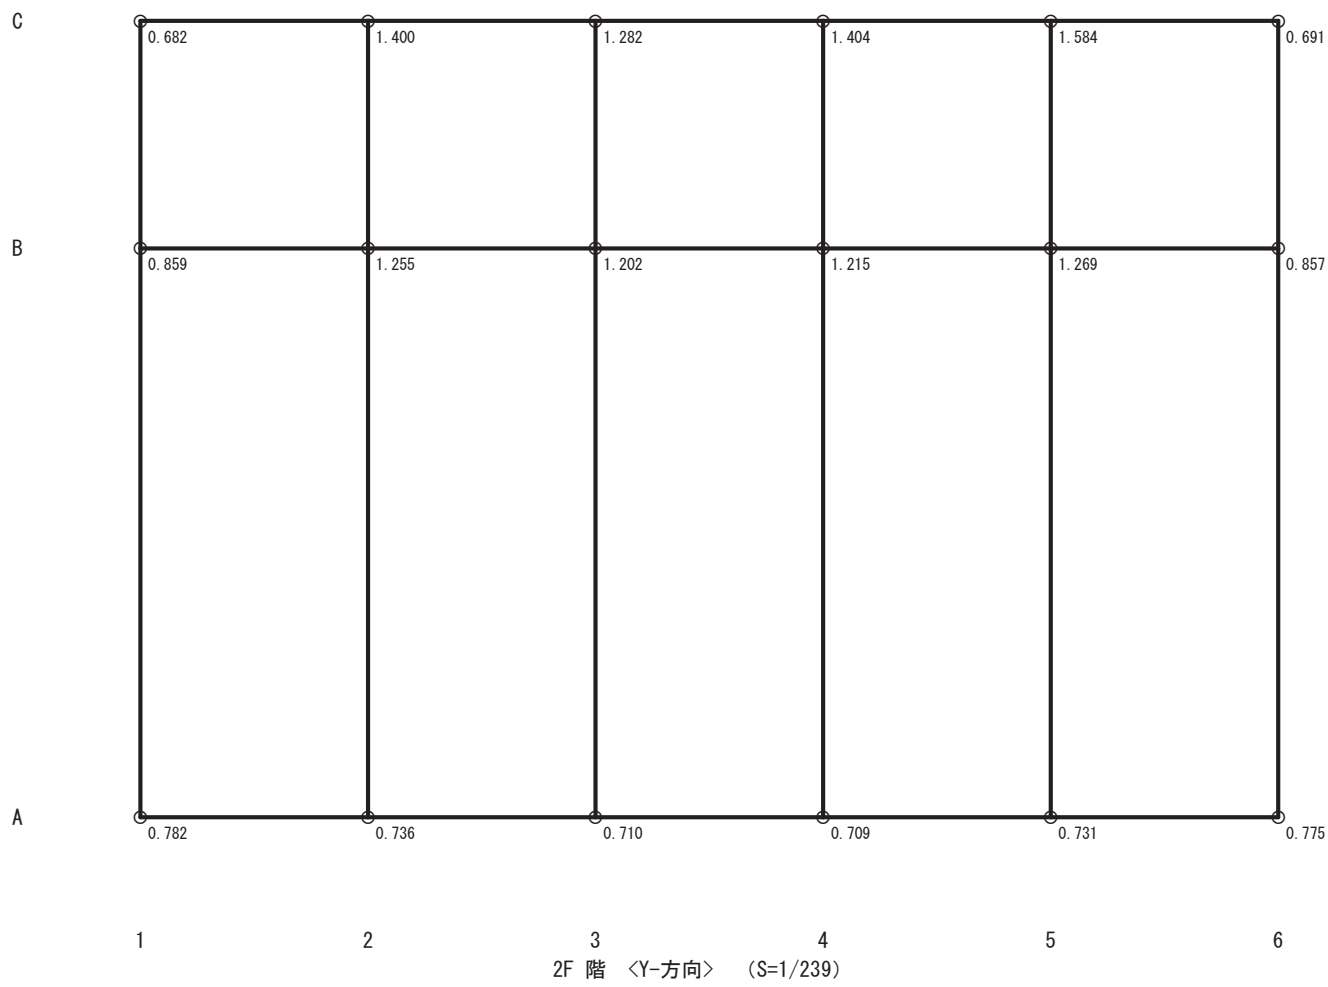


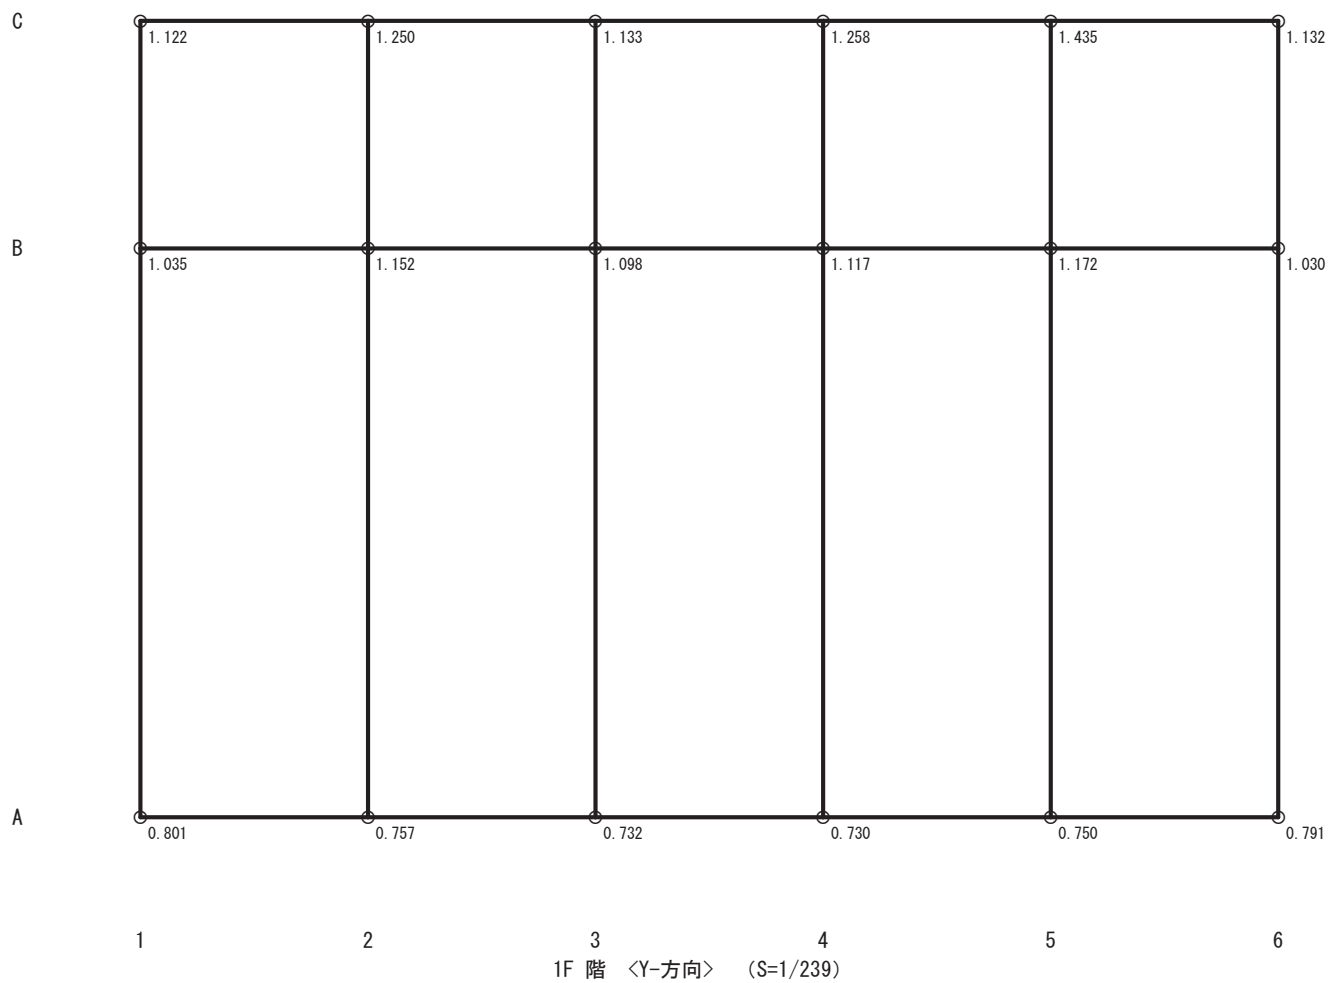


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

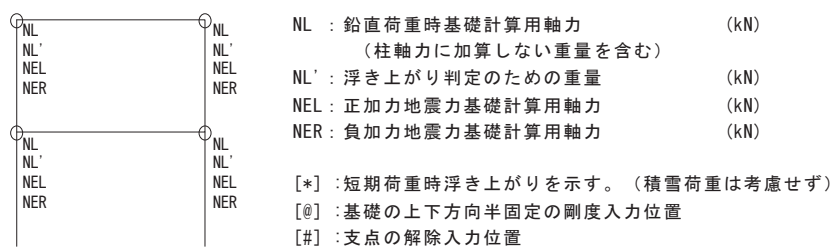

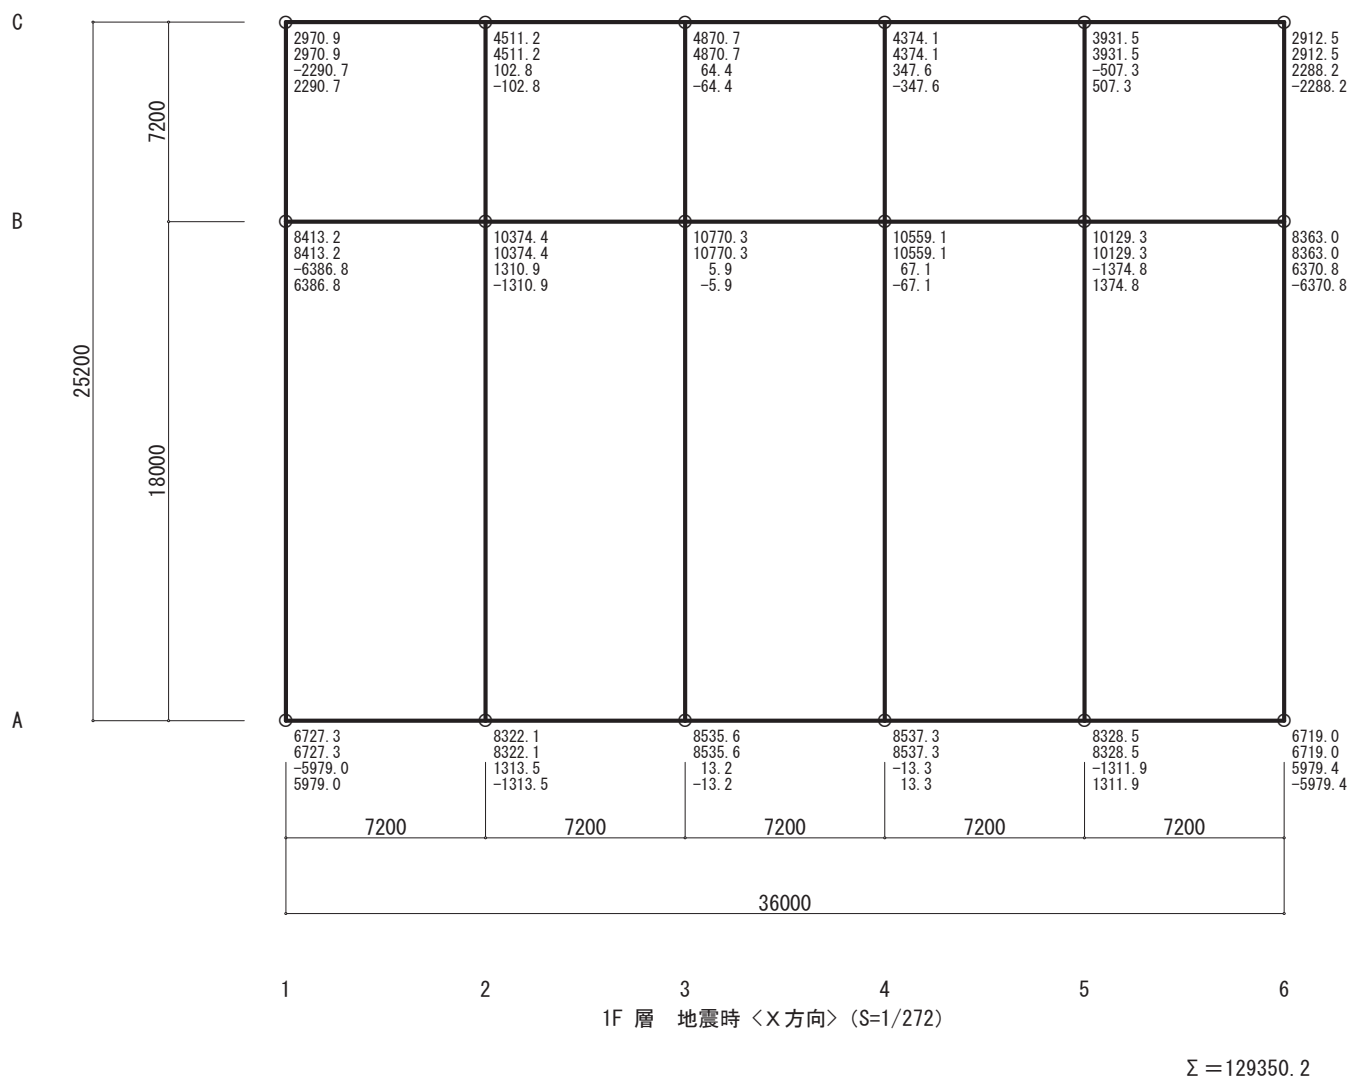

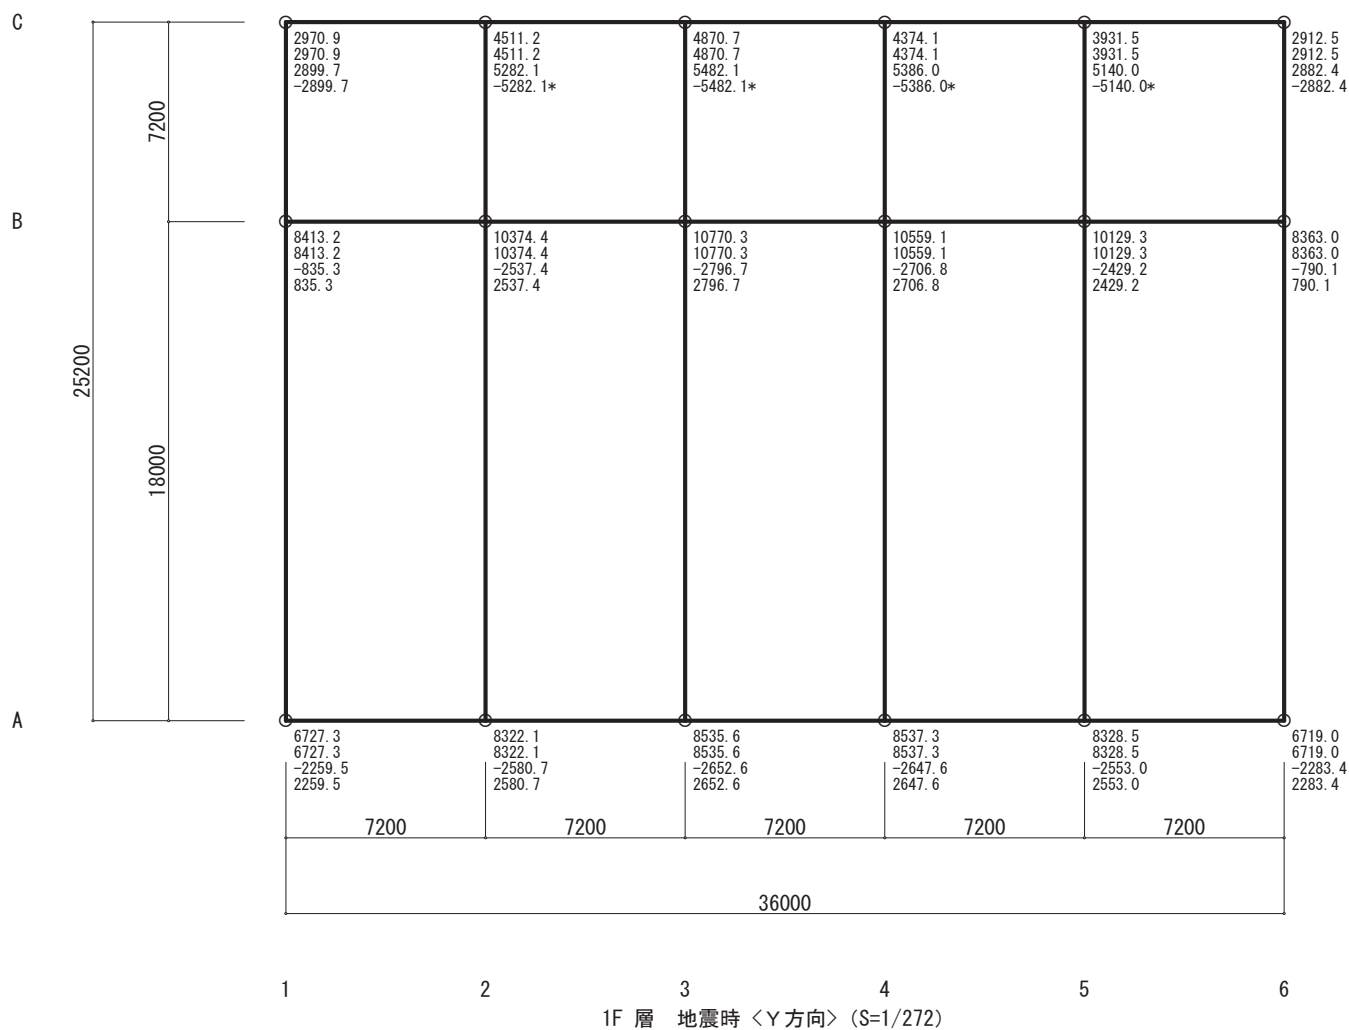

Σ =129350. 2

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

- NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

地震時 <X方向>		1	2	3	4	5	6
C	NL	2970. 93	4511. 24	4870. 74	4374. 13	3931. 51	2912. 49
	NL'	2970. 93	4511. 24	4870. 74	4374. 13	3931. 51	2912. 49
	NEL	-2290. 73	102. 82	64. 41	347. 56	-507. 28	2288. 15
	NER	2290. 73	-102. 82	-64. 41	-347. 56	507. 28	-2288. 15
B	NL	8413. 24	10374. 37	10770. 29	10559. 13	10129. 32	8363. 01
	NL'	8413. 24	10374. 37	10770. 29	10559. 13	10129. 32	8363. 01
	NEL	-6386. 77	1310. 91	5. 93	67. 07	-1374. 79	6370. 76
	NER	6386. 77	-1310. 91	-5. 93	-67. 07	1374. 79	-6370. 76
A	NL	6727. 34	8322. 11	8535. 65	8537. 25	8328. 49	6719. 00
	NL'	6727. 34	8322. 11	8535. 65	8537. 25	8328. 49	6719. 00
	NEL	-5978. 97	1313. 52	13. 17	-13. 27	-1311. 86	5979. 40
	NER	5978. 97	-1313. 52	-13. 17	13. 27	1311. 86	-5979. 40

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2970.93	4511.24	4870.74	4374.13	3931.51	2912.49
	NL'	2970.93	4511.24	4870.74	4374.13	3931.51	2912.49
	NEL	2899.70	5282.08	5482.06	5386.03	5139.97	2882.36
	NER	-2899.70	-5282.08*	-5482.06*	-5386.03*	-5139.97*	-2882.36
B	NL	8413.24	10374.37	10770.29	10559.13	10129.32	8363.01
	NL'	8413.24	10374.37	10770.29	10559.13	10129.32	8363.01
	NEL	-835.28	-2537.38	-2796.67	-2706.78	-2429.20	-790.12
	NER	835.28	2537.38	2796.67	2706.78	2429.20	790.12
A	NL	6727.34	8322.11	8535.65	8537.25	8328.49	6719.00
	NL'	6727.34	8322.11	8535.65	8537.25	8328.49	6719.00
	NEL	-2259.55	-2580.67	-2652.56	-2647.64	-2552.98	-2283.38
	NER	2259.55	2580.67	2652.56	2647.64	2552.98	2283.38

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0.7756	400.0	1/ 516	320	1.613	1.000
12F	1.1228	400.0	1/ 356		1.114	1.000
11F	1.3894	400.0	1/ 288		0.900	1.000
10F	1.5097	400.0	1/ 265		0.829	1.000
9F	1.6855	400.0	1/ 237		0.742	1.000
8F	1.7282	400.0	1/ 231		0.724	1.000
7F	1.4077	400.0	1/ 284		0.889	1.000
6F	1.4597	400.0	1/ 274		0.857	1.000
5F	1.4947	400.0	1/ 268		0.837	1.000
4F	1.3537	400.0	1/ 295		0.924	1.000
3F	1.3475	400.0	1/ 297		0.928	1.000
2F	1.2506	400.0	1/ 320		1.000	1.000
1F	0.7613	400.0	1/ 525		1.643	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0.9719	400.0	1/ 412	287	1.435	1.000
12F	1.3862	400.0	1/ 289		1.006	1.000
11F	1.6005	400.0	1/ 250		0.871	1.000
10F	1.6125	400.0	1/ 248		0.865	1.000
9F	1.7718	400.0	1/ 226		0.787	1.000
8F	1.8224	400.0	1/ 219		0.765	1.000
7F	1.5416	400.0	1/ 259		0.905	1.000
6F	1.5878	400.0	1/ 252		0.878	1.000
5F	1.6193	400.0	1/ 247		0.861	1.000
4F	1.4826	400.0	1/ 270		0.941	1.000
3F	1.4627	400.0	1/ 273		0.953	1.000
2F	1.3428	400.0	1/ 298		1.039	1.000
1F	0.8238	400.0	1/ 486		1.693	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ


X方向						
階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
13F	1265.3	1185.6	79.8	1449.4	0.055	1.000
12F	1270.6	1158.5	112.1	1450.2	0.077	1.000
11F	1270.6	1177.1	93.5	1481.2	0.063	1.000
10F	1271.1	1236.6	34.5	1516.5	0.023	1.000
9F	1271.6	1231.0	40.6	1523.2	0.027	1.000
8F	1271.7	1203.8	67.9	1519.2	0.045	1.000
7F	1272.5	1203.1	69.4	1481.3	0.047	1.000
6F	1273.5	1195.3	78.2	1486.3	0.053	1.000
5F	1274.0	1192.8	81.2	1491.0	0.054	1.000
4F	1274.6	1183.1	91.5	1462.7	0.063	1.000
3F	1275.2	1182.6	92.6	1472.9	0.063	1.000
2F	1275.7	1173.6	102.1	1474.1	0.069	1.000
1F	1276.5	1204.3	72.2	1519.8	0.048	1.000


Y方向						
階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
13F	1800.0	1801.1	1.1	1623.8	0.001	1.000
12F	1793.1	1798.3	5.2	1611.7	0.003	1.000
11F	1790.6	1798.1	7.4	1589.9	0.005	1.000
10F	1789.4	1797.9	8.5	1567.7	0.005	1.000
9F	1788.7	1797.7	9.1	1561.9	0.006	1.000
8F	1788.2	1798.0	9.8	1560.2	0.006	1.000
7F	1787.8	1797.6	9.8	1550.3	0.006	1.000
6F	1787.6	1797.3	9.7	1550.2	0.006	1.000
5F	1787.4	1797.2	9.8	1552.0	0.006	1.000
4F	1787.3	1796.3	9.1	1530.8	0.006	1.000
3F	1787.2	1796.2	9.1	1534.6	0.006	1.000
2F	1787.1	1796.2	9.1	1527.2	0.006	1.000
1F	1787.0	1797.7	10.7	1581.2	0.007	1.000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負とも同じ

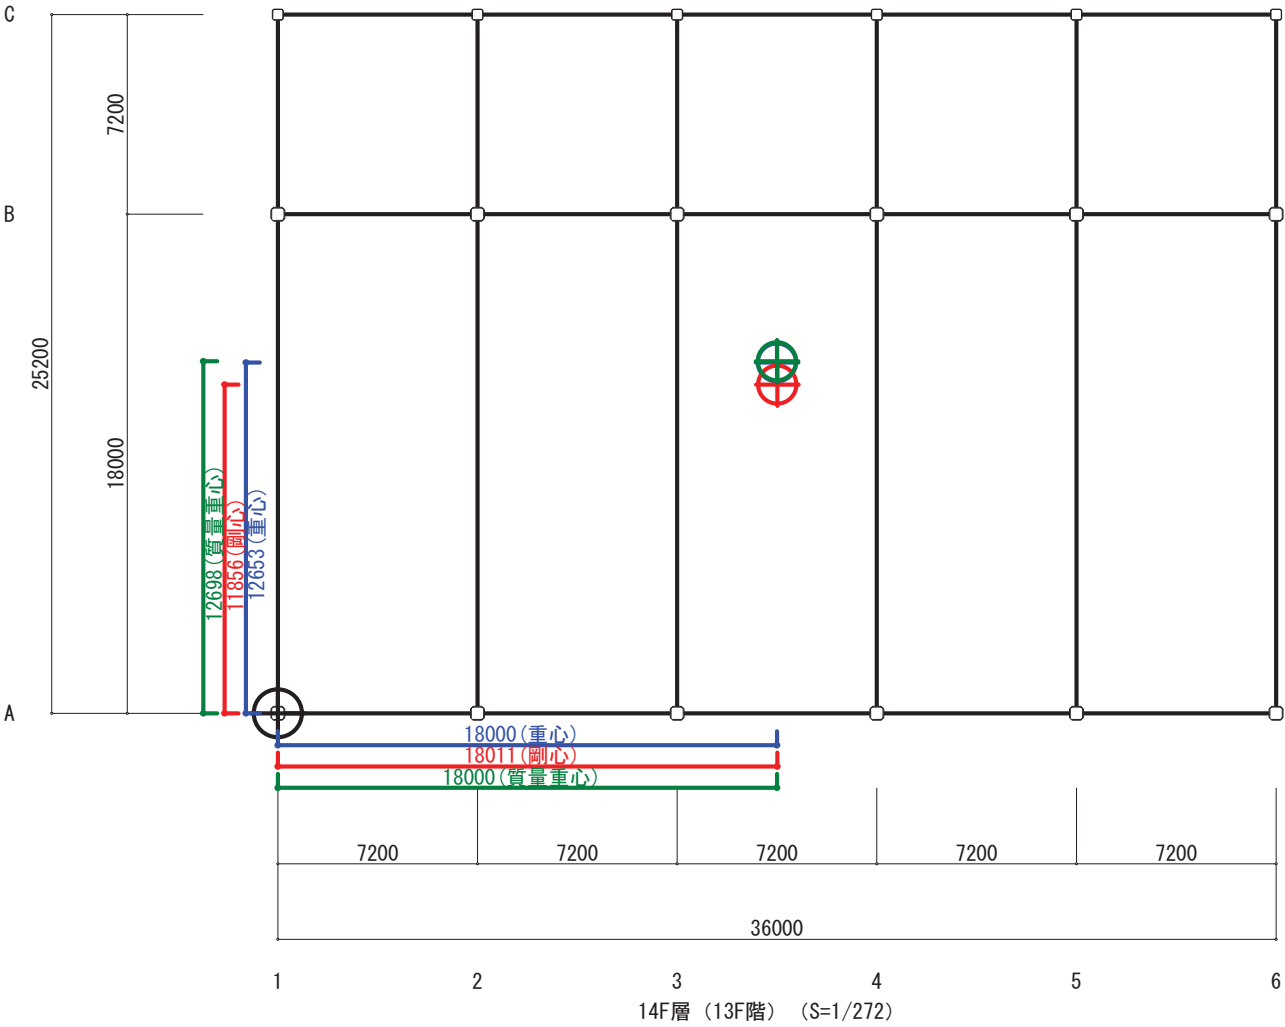


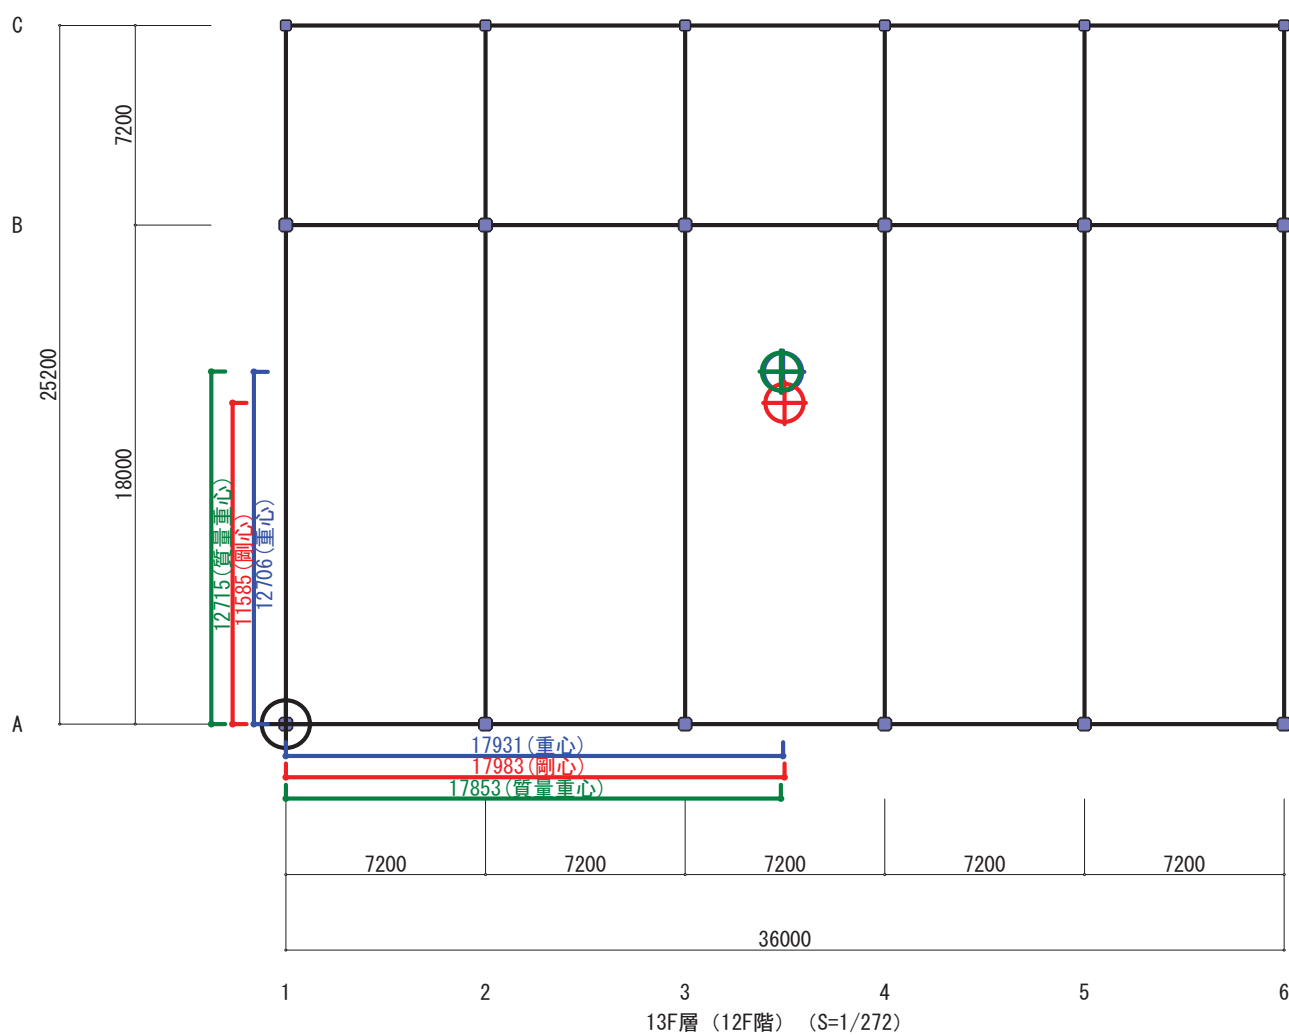


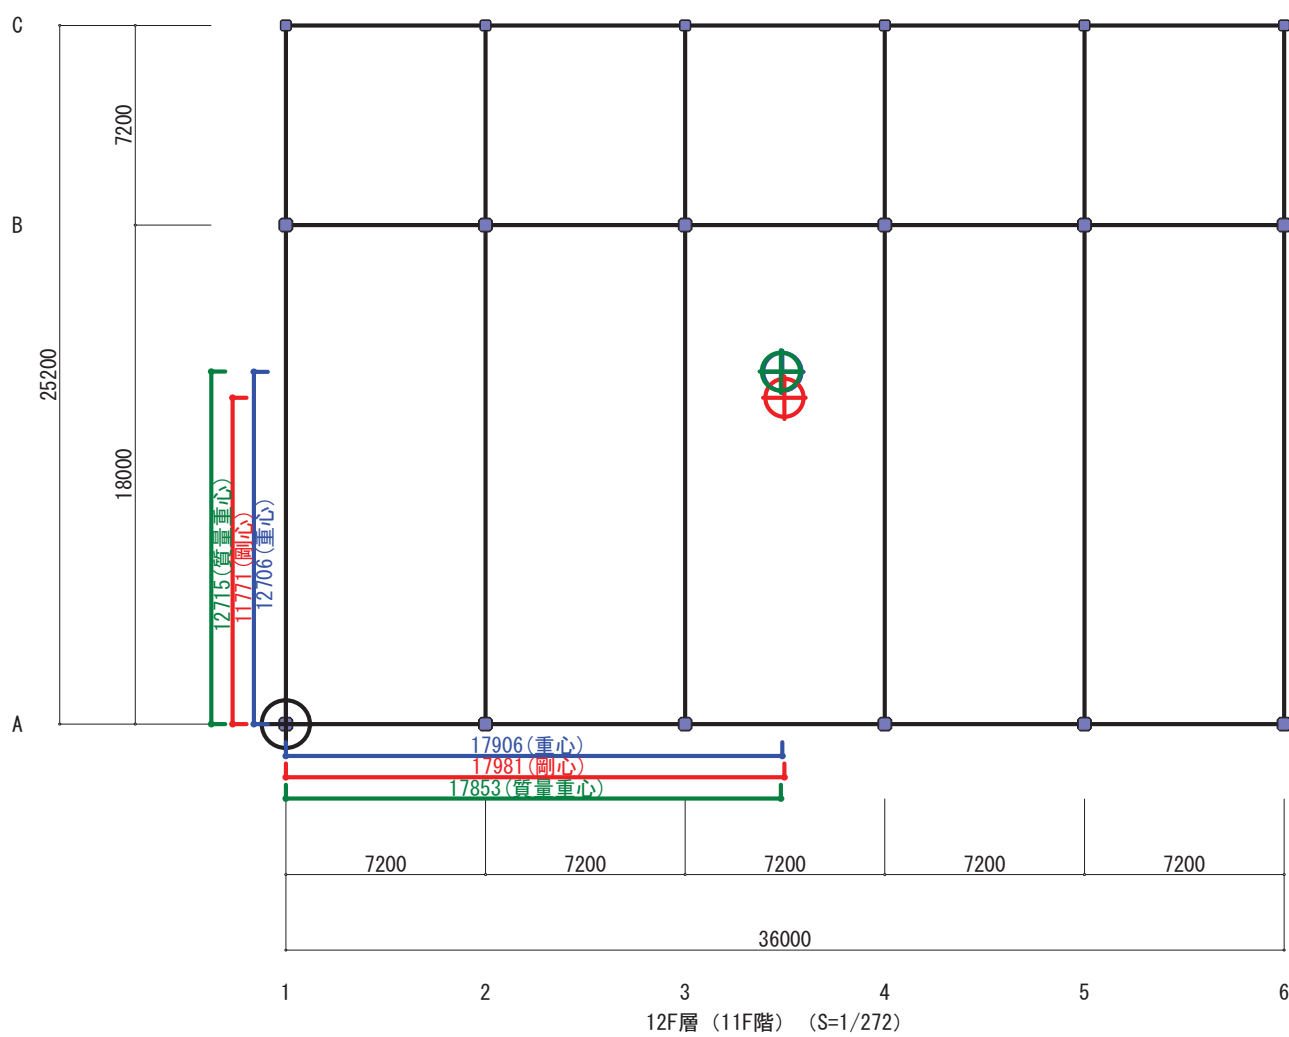


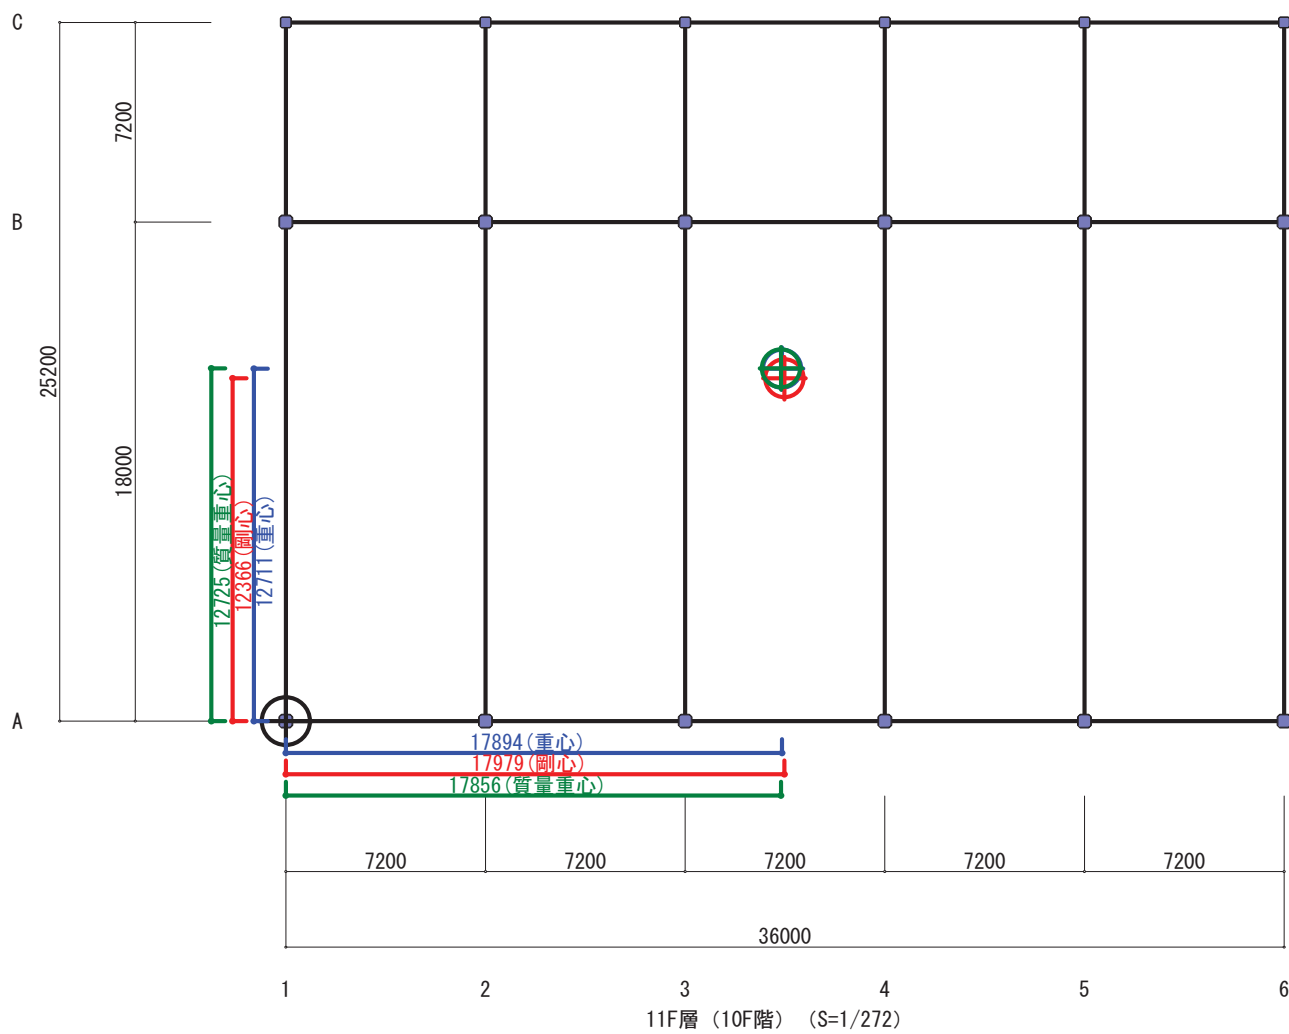


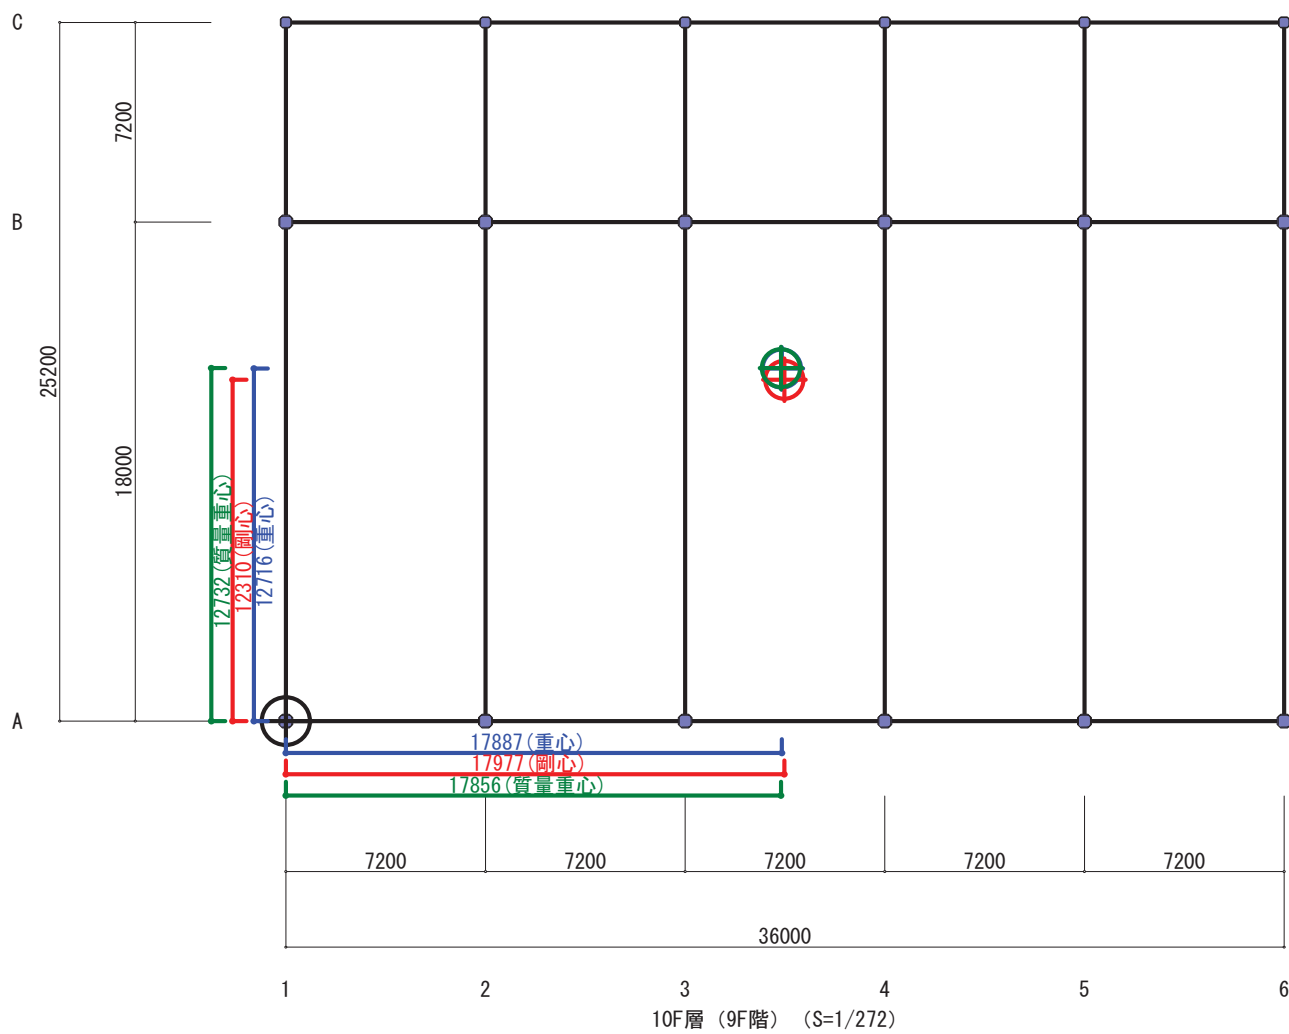


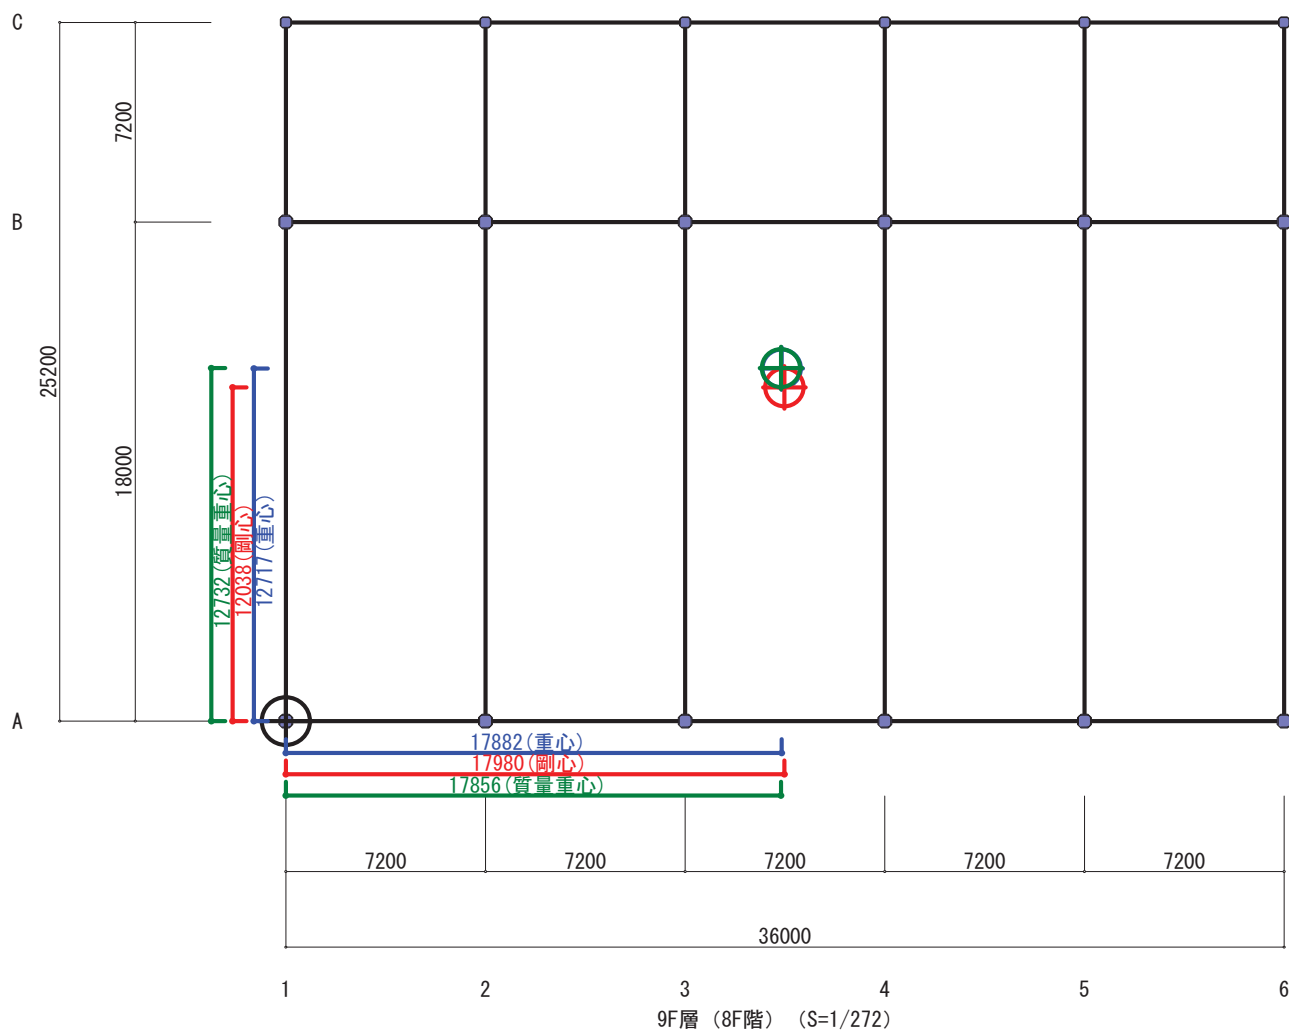


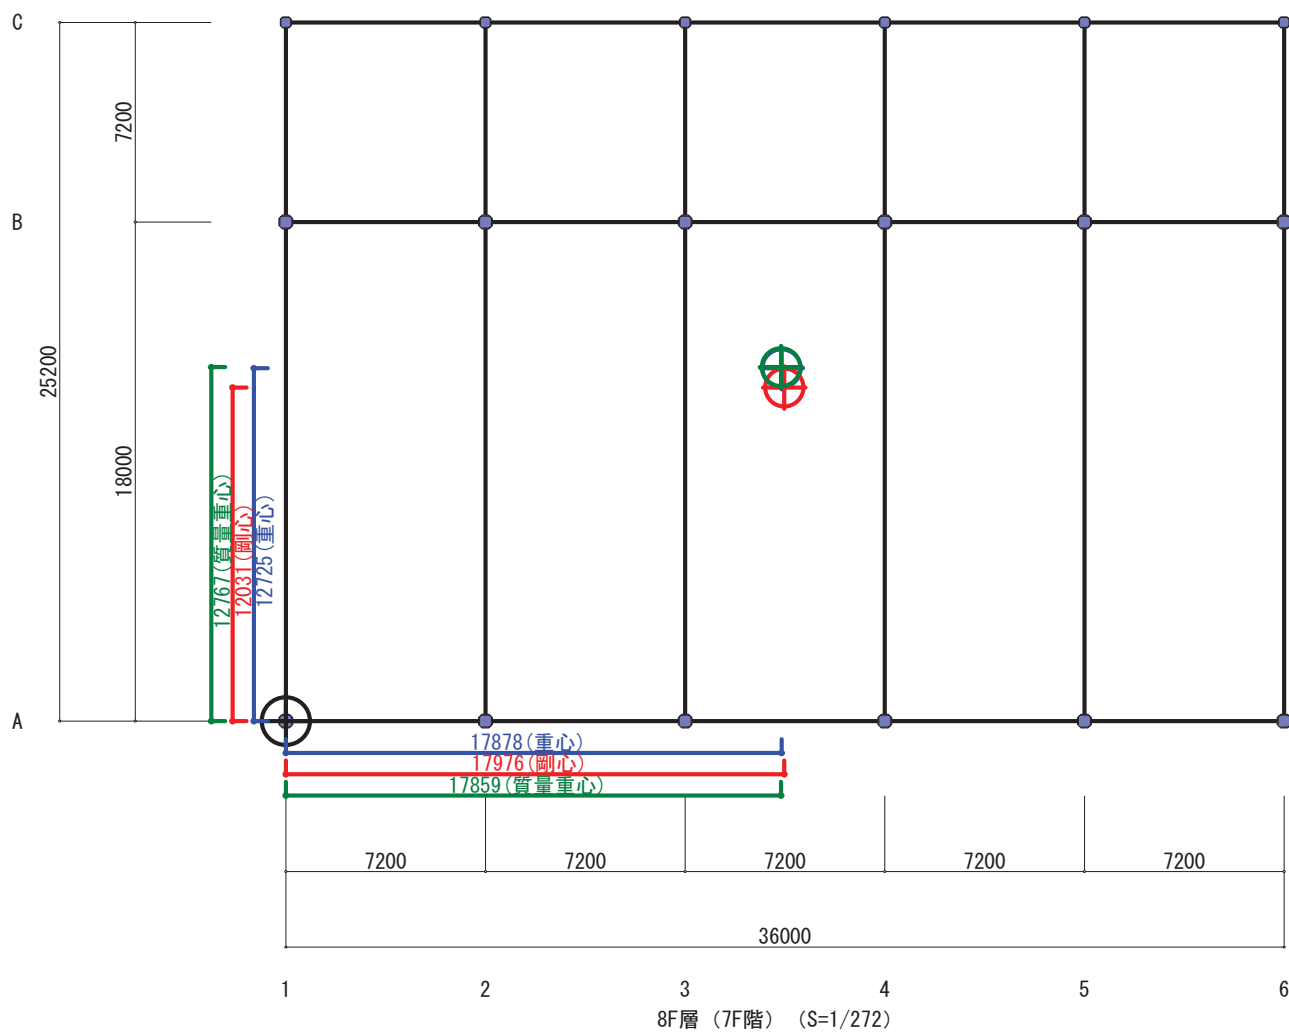


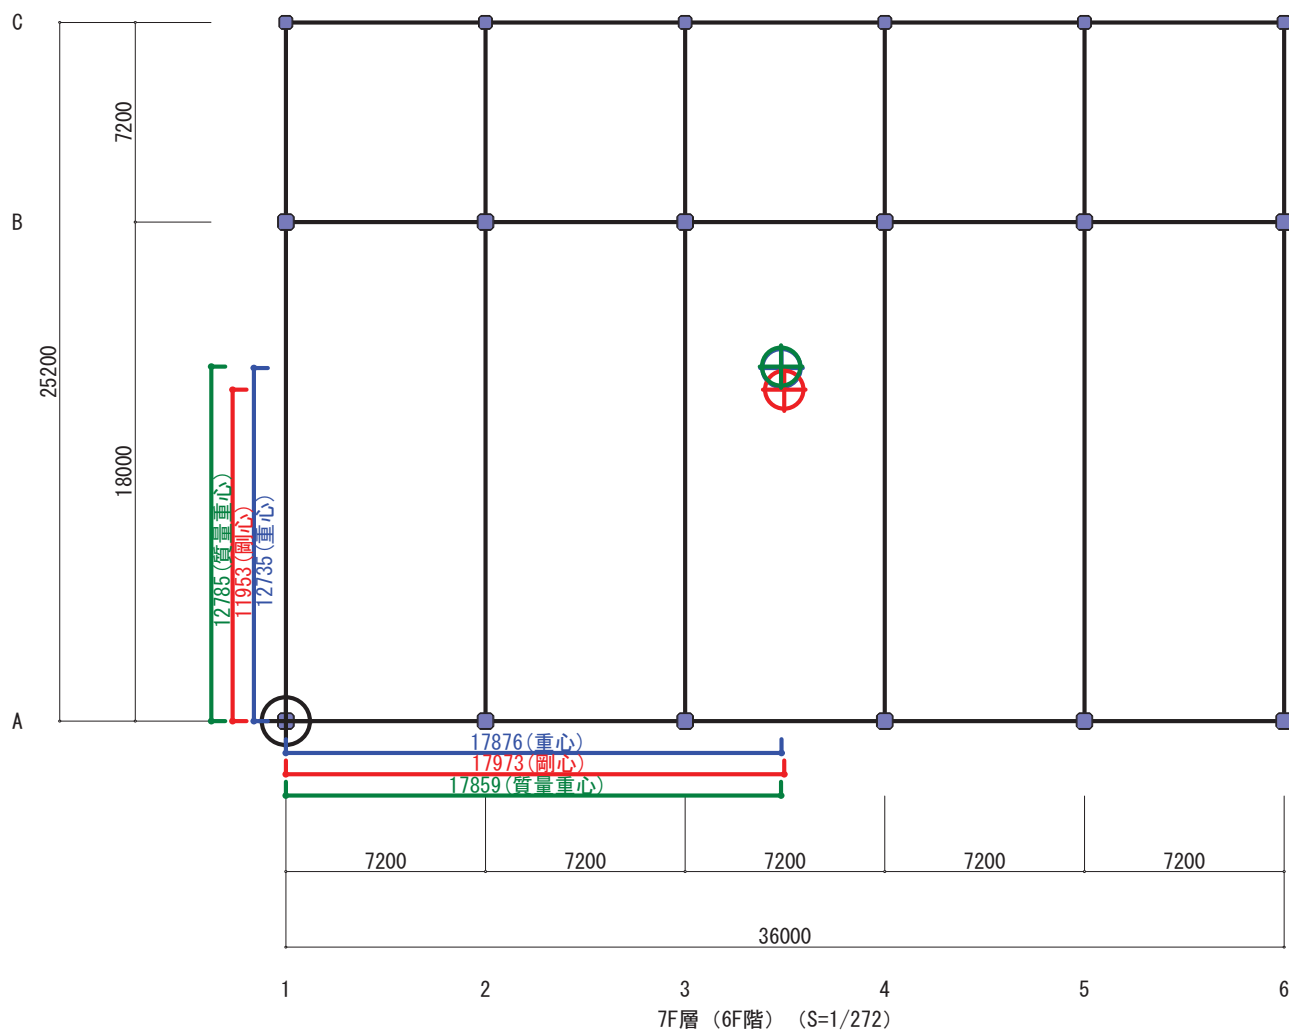


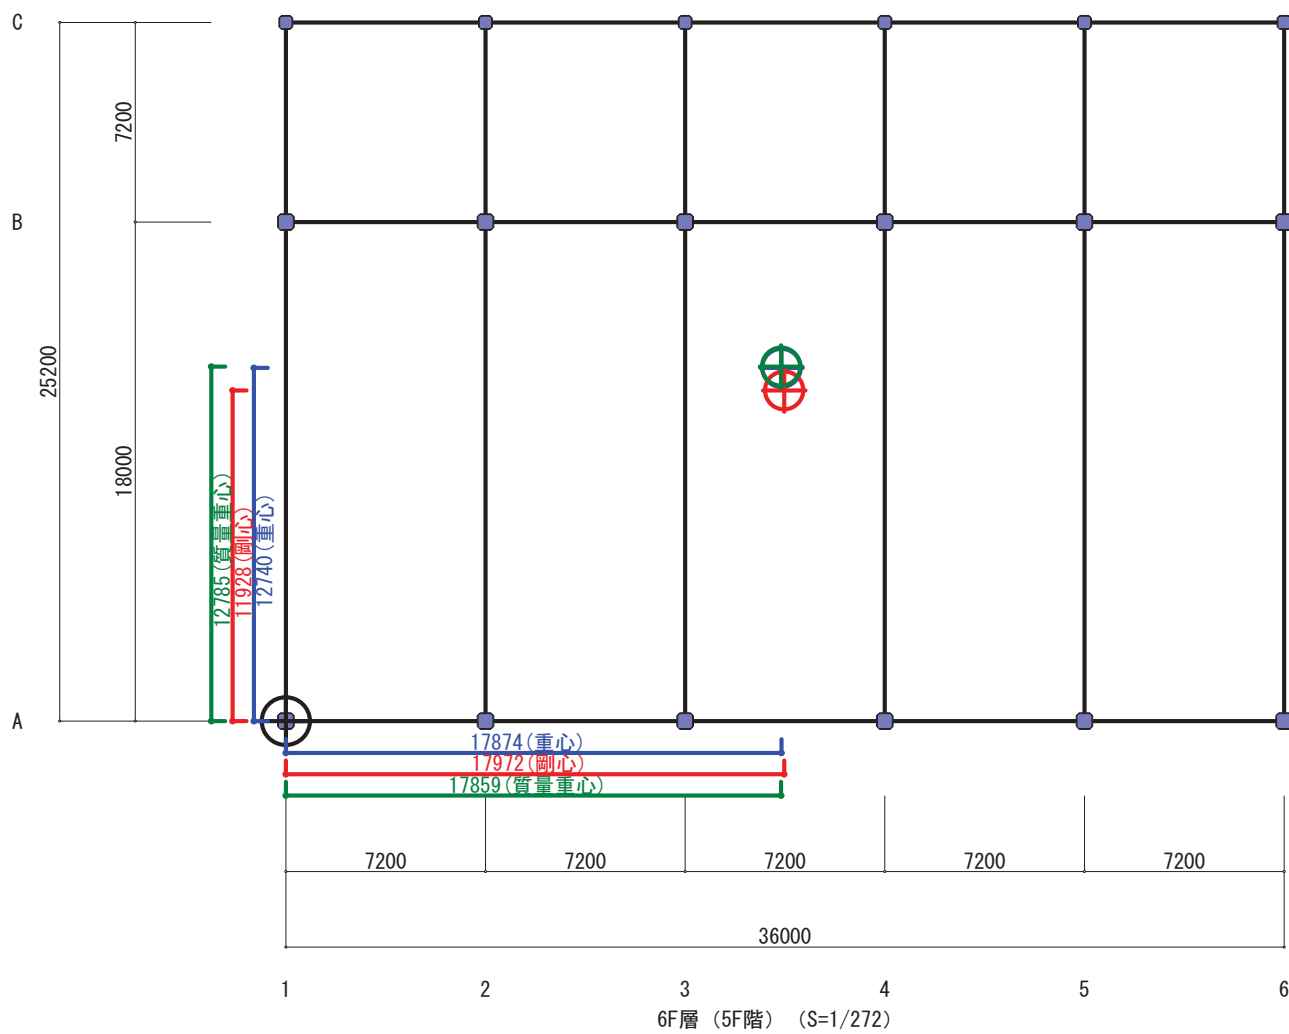

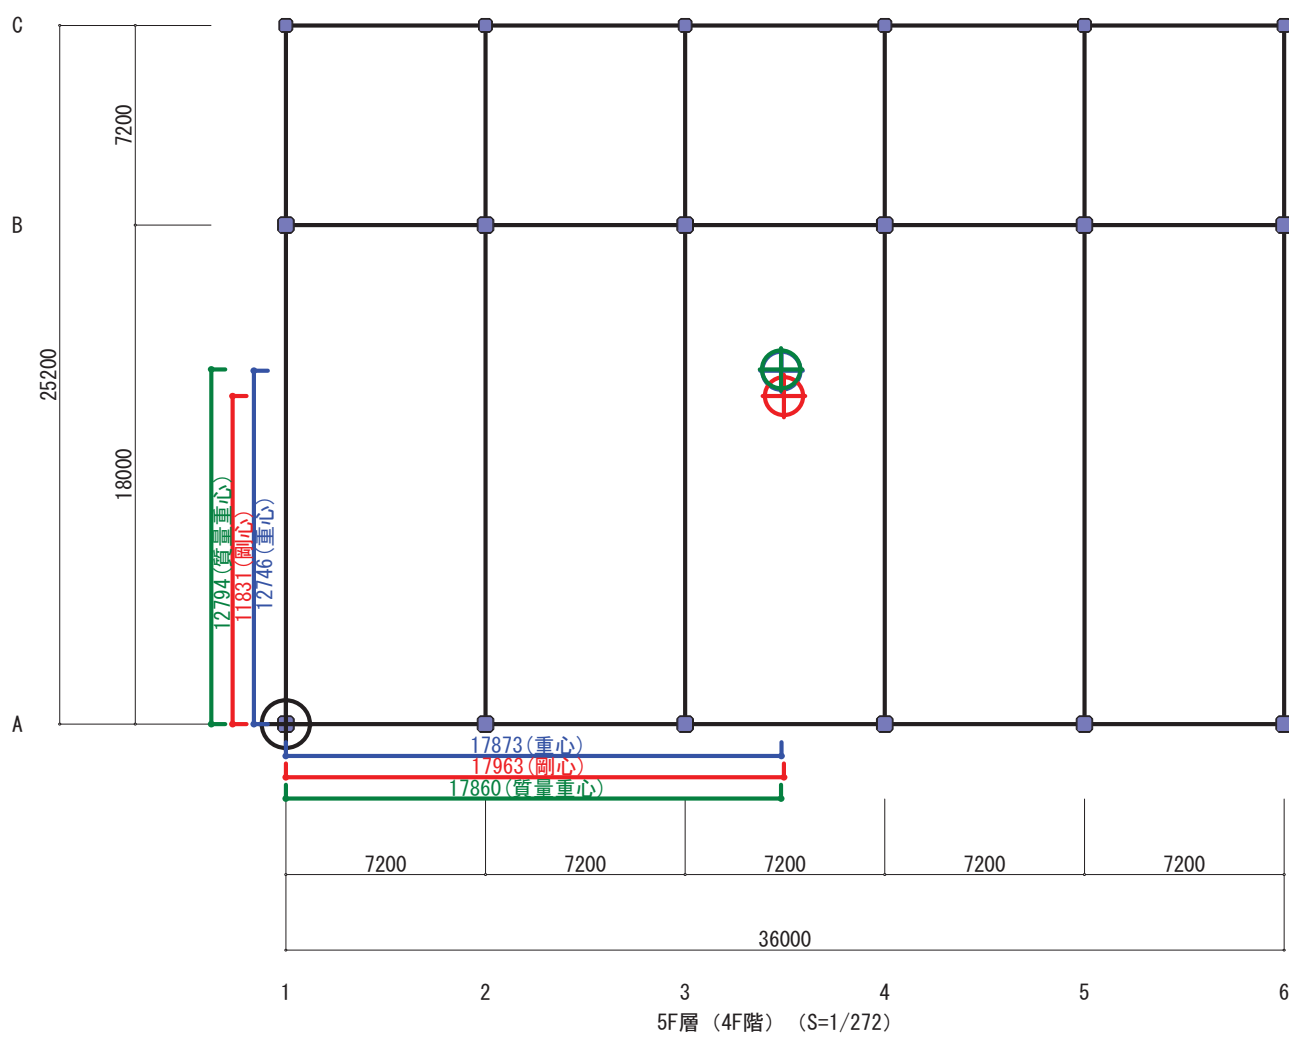

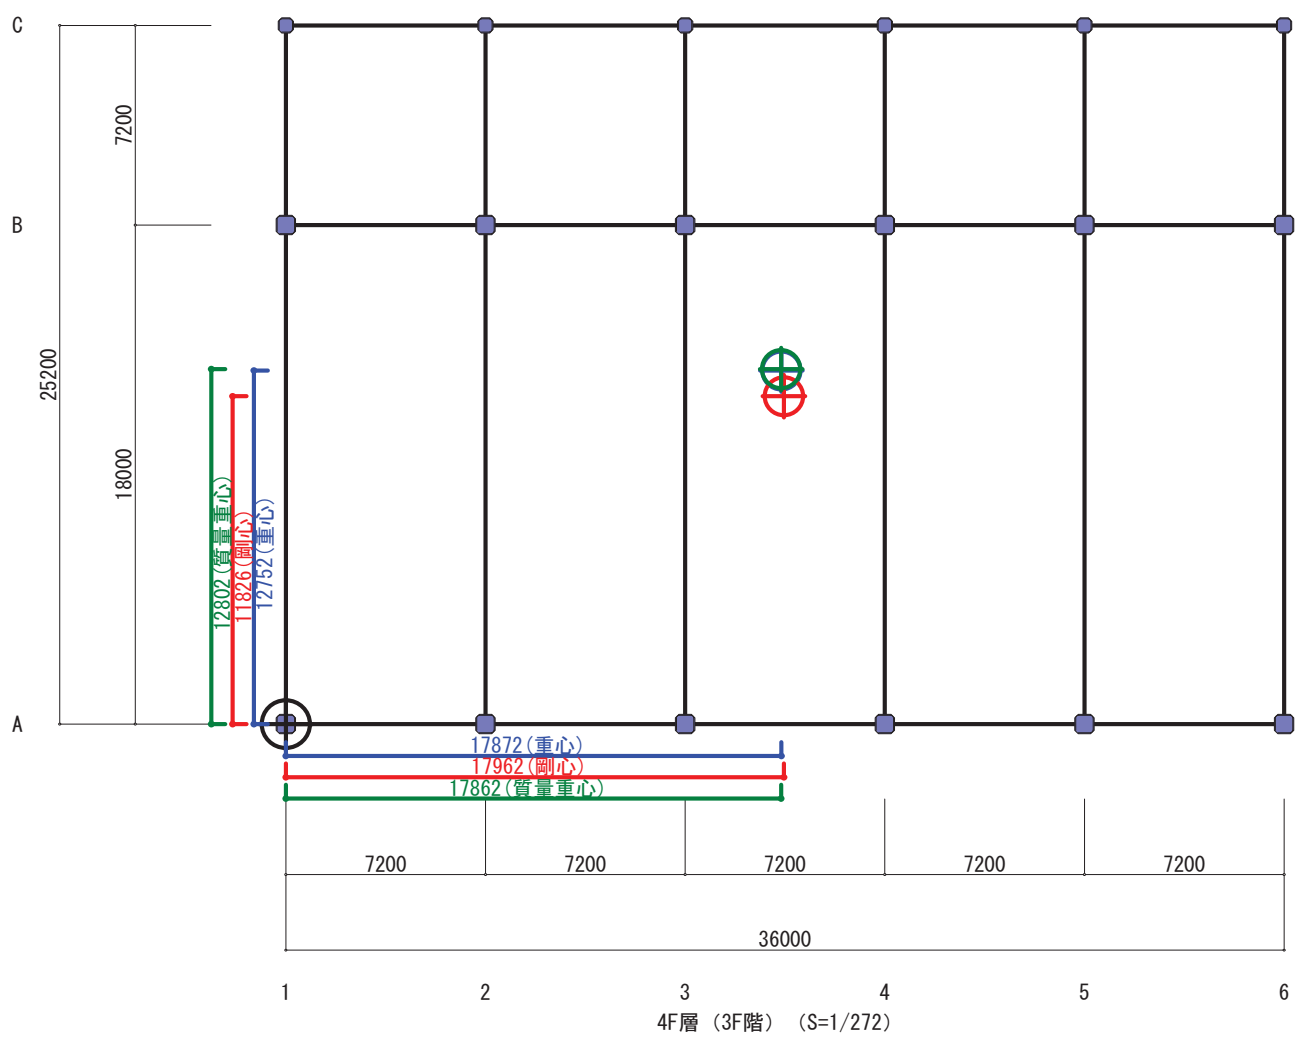

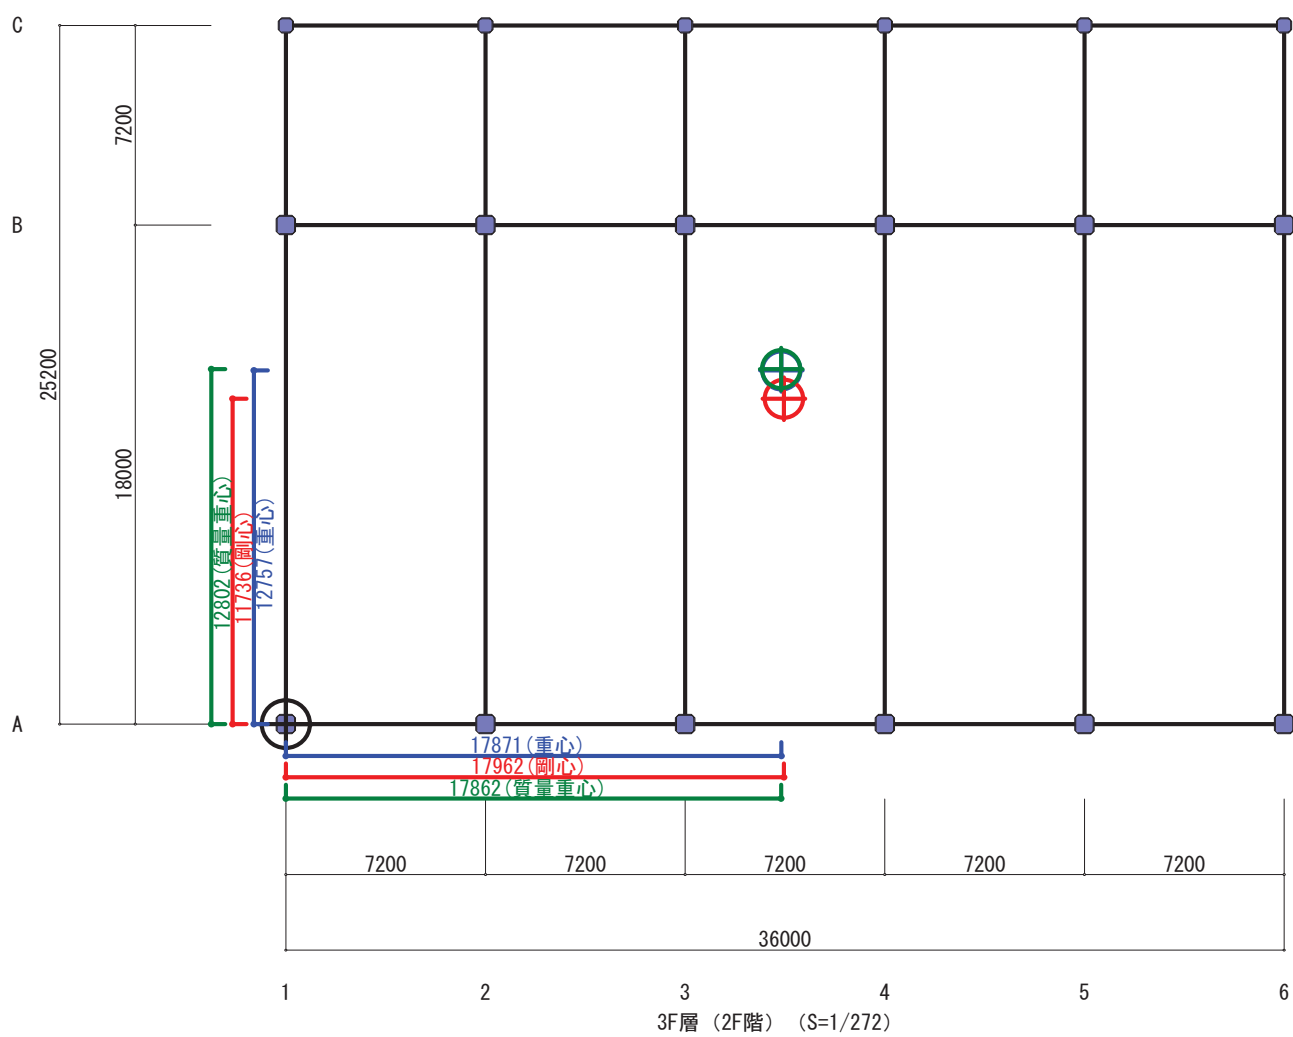

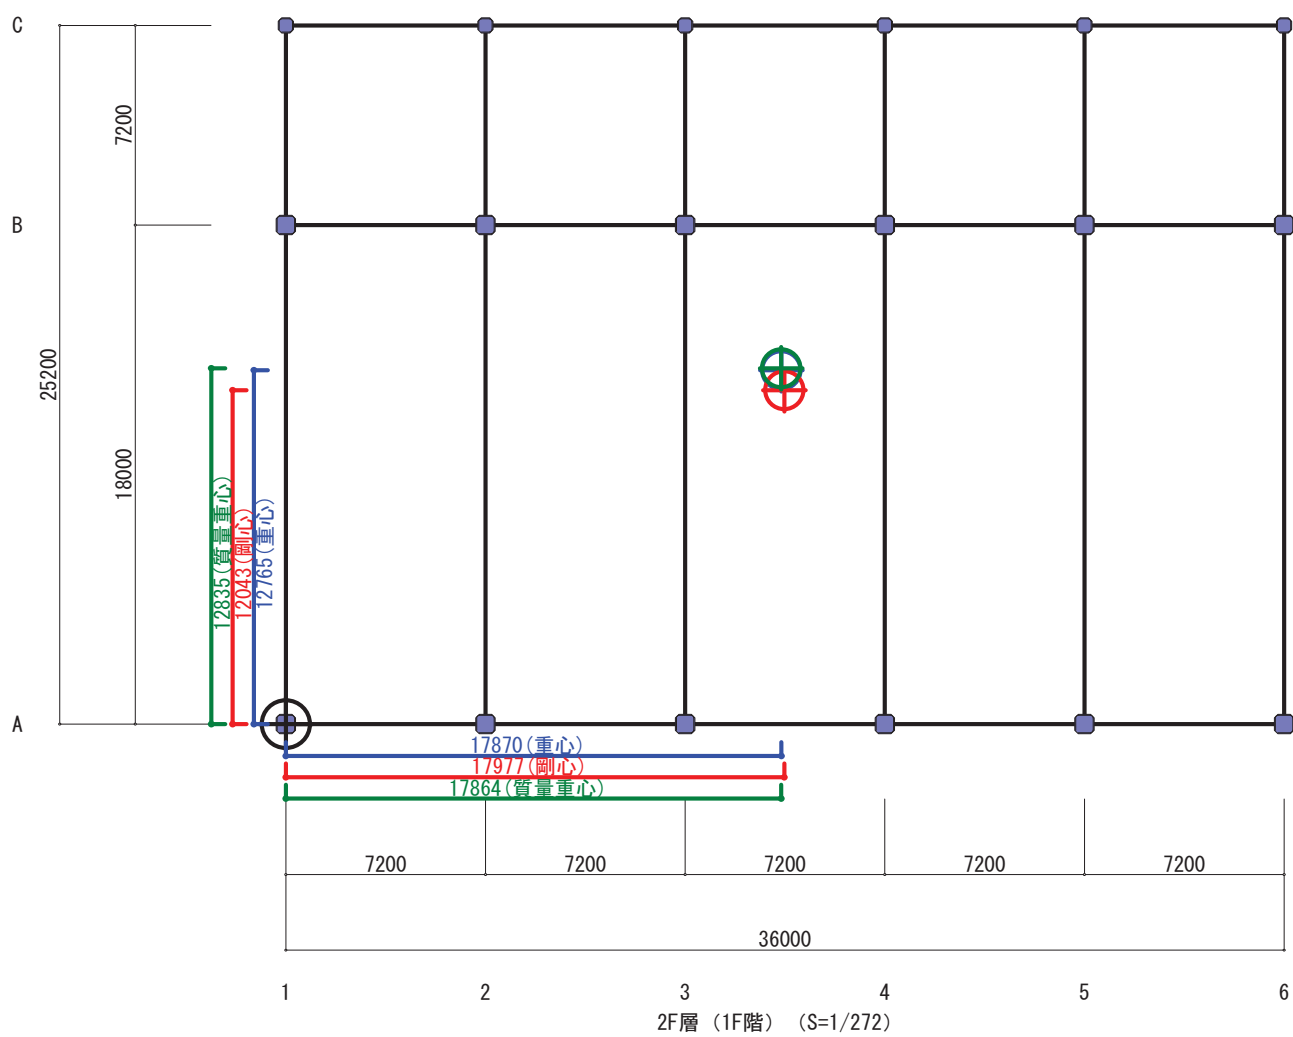

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平19国交第594号第2の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2916.74	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	4420.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	5694.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	6827.11	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	7831.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	8719.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9511.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10203.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	10794.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11292.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11697.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12007.99	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12227.78	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2916.74	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	4420.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	5694.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	6827.11	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	7831.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	8719.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9511.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10203.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	10794.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11292.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11697.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12007.99	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12227.78	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2916.74	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	4420.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	5694.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	6827.11	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	7831.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	8719.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9511.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10203.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	10794.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11292.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11697.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12007.99	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12227.78	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	


Y 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2916. 74	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	4420. 88	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	5694. 37	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6827. 11	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7831. 98	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8719. 83	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	9511. 93	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	10203. 31	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	10794. 47	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	11292. 42	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	11697. 88	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	12007. 99	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	12227. 78	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

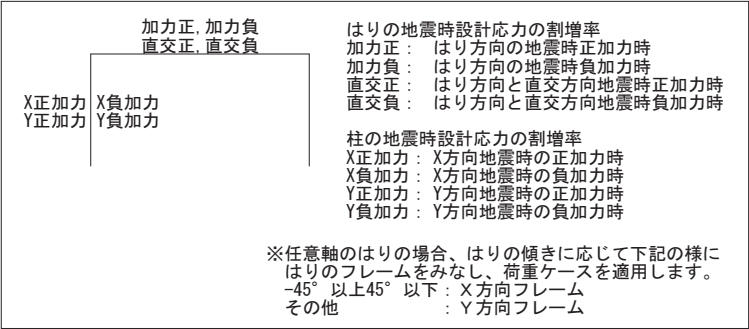

1 2 3 4 5 6
A フレーム (S=1/242)

[illegible]

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/242)

[illegible]

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/242)

14F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000

A B C

1 フレーム (S=1/242)

14F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000

A B C

2 フレーム (S=1/242)

14F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000

A B C

3 フレーム (S=1/242)

14F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000

A B C

4 フレーム (S=1/242)

14F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000

A B C

5 フレーム (S=1/242)

14F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
13F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000

A B C

6 フレーム (S=1/242)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
10F	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
8F	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_0 : 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_w : 接続する壁（ブレース）の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N : 接続する壁（ブレース）の軸力を考慮した柱軸力（ $N_0 + N_w$ ）

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）

（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）

（※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	110415.9	5954.3	0.0	5954.3	0.0539
		2	110415.9	7126.0	0.0	7126.0	0.0645
		3	110415.9	7387.0	0.0	7387.0	0.0669
		4	110415.9	7388.8	0.0	7388.8	0.0669
		5	110415.9	7132.4	0.0	7132.4	0.0646
		6	110415.9	5946.0	0.0	5946.0	0.0539
	B	1	110415.9	7088.6	0.0	7088.6	0.0642
		2	110415.9	8444.4	0.0	8444.4	0.0765
		3	110415.9	8899.7	0.0	8899.7	0.0806
		4	110415.9	8687.7	0.0	8687.7	0.0787
		5	110415.9	8198.5	0.0	8198.5	0.0743
		6	110415.9	7038.4	0.0	7038.4	0.0637
	C	1	110415.9	2730.7	0.0	2730.7	0.0247
		2	110415.9	3990.8	0.0	3990.8	0.0361
		3	110415.9	4408.7	0.0	4408.7	0.0399
		4	110415.9	3909.8	0.0	3909.8	0.0354

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
1F	C	5	110415.9	3410.7	0.0	3410.7	0.0309
		6	110415.9	2673.4	0.0	2673.4	0.0242
2F	A	1	101628.9	5489.7	0.0	5489.7	0.0540
		2	101628.9	6557.1	0.0	6557.1	0.0645
		3	101628.9	6815.1	0.0	6815.1	0.0671
		4	101628.9	6816.8	0.0	6816.8	0.0671
		5	101628.9	6563.2	0.0	6563.2	0.0646
		6	101628.9	5481.7	0.0	5481.7	0.0539
	B	1	101628.9	6519.1	0.0	6519.1	0.0641
		2	101628.9	7753.7	0.0	7753.7	0.0763
		3	101628.9	8185.6	0.0	8185.6	0.0805
		4	101628.9	7991.6	0.0	7991.6	0.0786
		5	101628.9	7526.1	0.0	7526.1	0.0741
		6	101628.9	6470.2	0.0	6470.2	0.0637
	C	1	101628.9	2519.1	0.0	2519.1	0.0248
		2	101628.9	3670.4	0.0	3670.4	0.0361
		3	101628.9	4050.9	0.0	4050.9	0.0399
		4	101628.9	3608.4	0.0	3608.4	0.0355
		5	101628.9	3147.7	0.0	3147.7	0.0310
		6	101628.9	2462.5	0.0	2462.5	0.0242
3F	A	1	92995.7	5029.8	0.0	5029.8	0.0541
		2	92995.7	5997.5	0.0	5997.5	0.0645
		3	92995.7	6245.8	0.0	6245.8	0.0672
		4	92995.7	6247.4	0.0	6247.4	0.0672
		5	92995.7	6003.1	0.0	6003.1	0.0646
		6	92995.7	5022.2	0.0	5022.2	0.0540
	B	1	92995.7	5964.9	0.0	5964.9	0.0641
		2	92995.7	7079.3	0.0	7079.3	0.0761
		3	92995.7	7482.4	0.0	7482.4	0.0805
		4	92995.7	7307.0	0.0	7307.0	0.0786
		5	92995.7	6870.8	0.0	6870.8	0.0739
		6	92995.7	5918.3	0.0	5918.3	0.0636
	C	1	92995.7	2312.0	0.0	2312.0	0.0249
		2	92995.7	3357.2	0.0	3357.2	0.0361
		3	92995.7	3701.6	0.0	3701.6	0.0398
		4	92995.7	3310.1	0.0	3310.1	0.0356
		5	92995.7	2888.7	0.0	2888.7	0.0311
		6	92995.7	2257.7	0.0	2257.7	0.0243
4F	A	1	84362.5	4558.8	0.0	4558.8	0.0540
		2	84362.5	5441.4	0.0	5441.4	0.0645
		3	84362.5	5673.2	0.0	5673.2	0.0672
		4	84362.5	5674.8	0.0	5674.8	0.0673
		5	84362.5	5446.4	0.0	5446.4	0.0646
		6	84362.5	4551.9	0.0	4551.9	0.0540
	B	1	84362.5	5408.9	0.0	5408.9	0.0641
		2	84362.5	6431.2	0.0	6431.2	0.0762
		3	84362.5	6799.6	0.0	6799.6	0.0806
		4	84362.5	6643.4	0.0	6643.4	0.0787
		5	84362.5	6242.6	0.0	6242.6	0.0740
		6	84362.5	5365.5	0.0	5365.5	0.0636
	C	1	84362.5	2097.4	0.0	2097.4	0.0249
		2	84362.5	3031.5	0.0	3031.5	0.0359
		3	84362.5	3340.4	0.0	3340.4	0.0396
		4	84362.5	2995.1	0.0	2995.1	0.0355
		5	84362.5	2614.1	0.0	2614.1	0.0310
		6	84362.5	2046.3	0.0	2046.3	0.0243
5F	A	1	75798.8	4085.6	0.0	4085.6	0.0539
		2	75798.8	4892.5	0.0	4892.5	0.0645
		3	75798.8	5103.2	0.0	5103.2	0.0673
		4	75798.8	5104.7	0.0	5104.7	0.0673
		5	75798.8	4896.6	0.0	4896.6	0.0646
		6	75798.8	4079.4	0.0	4079.4	0.0538
	B	1	75798.8	4854.5	0.0	4854.5	0.0640
		2	75798.8	5796.5	0.0	5796.5	0.0765
		3	75798.8	6126.2	0.0	6126.2	0.0808
		4	75798.8	5989.8	0.0	5989.8	0.0790

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
5F	B	5	75798.8	5628.7	0.0	5628.7	0.0743
		6	75798.8	4814.9	0.0	4814.9	0.0635
	C	1	75798.8	1882.9	0.0	1882.9	0.0248
		2	75798.8	2707.7	0.0	2707.7	0.0357
		3	75798.8	2981.5	0.0	2981.5	0.0393
		4	75798.8	2679.1	0.0	2679.1	0.0353
		5	75798.8	2339.2	0.0	2339.2	0.0309
6F	A	6	75798.8	1835.7	0.0	1835.7	0.0242
		1	67296.4	3611.6	0.0	3611.6	0.0537
		2	67296.4	4349.6	0.0	4349.6	0.0646
		3	67296.4	4536.1	0.0	4536.1	0.0674
		4	67296.4	4537.3	0.0	4537.3	0.0674
		5	67296.4	4352.6	0.0	4352.6	0.0647
	B	6	67296.4	3606.3	0.0	3606.3	0.0536
		1	67296.4	4301.1	0.0	4301.1	0.0639
		2	67296.4	5167.2	0.0	5167.2	0.0768
		3	67296.4	5455.2	0.0	5455.2	0.0811
		4	67296.4	5339.3	0.0	5339.3	0.0793
		5	67296.4	5021.4	0.0	5021.4	0.0746
	C	6	67296.4	4265.9	0.0	4265.9	0.0634
		1	67296.4	1669.8	0.0	1669.8	0.0248
		2	67296.4	2390.3	0.0	2390.3	0.0355
		3	67296.4	2629.6	0.0	2629.6	0.0391
		4	67296.4	2367.3	0.0	2367.3	0.0352
		5	67296.4	2068.7	0.0	2068.7	0.0307
7F	A	6	67296.4	1627.2	0.0	1627.2	0.0242
		1	58794.0	3126.8	0.0	3126.8	0.0532
		2	58794.0	3810.5	0.0	3810.5	0.0648
		3	58794.0	3965.5	0.0	3965.5	0.0674
		4	58794.0	3966.6	0.0	3966.6	0.0675
		5	58794.0	3812.3	0.0	3812.3	0.0648
	B	6	58794.0	3122.5	0.0	3122.5	0.0531
		1	58794.0	3746.3	0.0	3746.3	0.0637
		2	58794.0	4567.2	0.0	4567.2	0.0777
		3	58794.0	4806.7	0.0	4806.7	0.0818
		4	58794.0	4712.0	0.0	4712.0	0.0801
		5	58794.0	4444.0	0.0	4444.0	0.0756
	C	6	58794.0	3716.4	0.0	3716.4	0.0632
		1	58794.0	1448.0	0.0	1448.0	0.0246
		2	58794.0	2058.1	0.0	2058.1	0.0350
		3	58794.0	2263.3	0.0	2263.3	0.0385
		4	58794.0	2036.4	0.0	2036.4	0.0346
		5	58794.0	1780.3	0.0	1780.3	0.0303
8F	A	6	58794.0	1411.1	0.0	1411.1	0.0240
		1	50329.6	2644.3	0.0	2644.3	0.0525
		2	50329.6	3274.9	0.0	3274.9	0.0651
		3	50329.6	3397.0	0.0	3397.0	0.0675
		4	50329.6	3397.8	0.0	3397.8	0.0675
		5	50329.6	3275.3	0.0	3275.3	0.0651
	B	6	50329.6	2641.0	0.0	2641.0	0.0525
		1	50329.6	3192.2	0.0	3192.2	0.0634
		2	50329.6	3964.5	0.0	3964.5	0.0788
		3	50329.6	4154.0	0.0	4154.0	0.0825
		4	50329.6	4080.5	0.0	4080.5	0.0811
		5	50329.6	3864.2	0.0	3864.2	0.0768
	C	6	50329.6	3167.9	0.0	3167.9	0.0629
		1	50329.6	1229.3	0.0	1229.3	0.0244
		2	50329.6	1733.2	0.0	1733.2	0.0344
		3	50329.6	1904.0	0.0	1904.0	0.0378
		4	50329.6	1712.5	0.0	1712.5	0.0340
		5	50329.6	1498.9	0.0	1498.9	0.0298
9F	A	6	50329.6	1198.1	0.0	1198.1	0.0238
		1	41982.7	2193.9	0.0	2193.9	0.0523
		2	41982.7	2729.8	0.0	2729.8	0.0650
		3	41982.7	2835.2	0.0	2835.2	0.0675
		4	41982.7	2835.8	0.0	2835.8	0.0675

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
9F	A	5	41982.7	2730.0	0.0	2730.0	0.0650
		6	41982.7	2191.1	0.0	2191.1	0.0522
	B	1	41982.7	2659.4	0.0	2659.4	0.0633
		2	41982.7	3326.1	0.0	3326.1	0.0792
		3	41982.7	3484.6	0.0	3484.6	0.0830
		4	41982.7	3427.4	0.0	3427.4	0.0816
		5	41982.7	3246.4	0.0	3246.4	0.0773
		6	41982.7	2638.9	0.0	2638.9	0.0629
	C	1	41982.7	1018.6	0.0	1018.6	0.0243
		2	41982.7	1434.4	0.0	1434.4	0.0342
		3	41982.7	1570.2	0.0	1570.2	0.0374
		4	41982.7	1419.5	0.0	1419.5	0.0338
		5	41982.7	1248.6	0.0	1248.6	0.0297
		6	41982.7	992.8	0.0	992.8	0.0236
10F	A	1	33635.9	1740.6	0.0	1740.6	0.0517
		2	33635.9	2185.4	0.0	2185.4	0.0650
		3	33635.9	2272.0	0.0	2272.0	0.0675
		4	33635.9	2272.5	0.0	2272.5	0.0676
		5	33635.9	2185.5	0.0	2185.5	0.0650
		6	33635.9	1738.4	0.0	1738.4	0.0517
	B	1	33635.9	2128.9	0.0	2128.9	0.0633
		2	33635.9	2697.8	0.0	2697.8	0.0802
		3	33635.9	2823.6	0.0	2823.6	0.0839
		4	33635.9	2782.5	0.0	2782.5	0.0827
		5	33635.9	2638.7	0.0	2638.7	0.0785
		6	33635.9	2112.5	0.0	2112.5	0.0628
	C	1	33635.9	801.1	0.0	801.1	0.0238
		2	33635.9	1131.1	0.0	1131.1	0.0336
		3	33635.9	1231.7	0.0	1231.7	0.0366
		4	33635.9	1119.4	0.0	1119.4	0.0333
		5	33635.9	992.5	0.0	992.5	0.0295
		6	33635.9	781.5	0.0	781.5	0.0232
11F	A	1	25323.2	1288.0	0.0	1288.0	0.0509
		2	25323.2	1645.0	0.0	1645.0	0.0650
		3	25323.2	1711.2	0.0	1711.2	0.0676
		4	25323.2	1711.5	0.0	1711.5	0.0676
		5	25323.2	1644.9	0.0	1644.9	0.0650
		6	25323.2	1286.3	0.0	1286.3	0.0508
	B	1	25323.2	1597.3	0.0	1597.3	0.0631
		2	25323.2	2071.8	0.0	2071.8	0.0818
		3	25323.2	2162.5	0.0	2162.5	0.0854
		4	25323.2	2137.7	0.0	2137.7	0.0844
		5	25323.2	2033.7	0.0	2033.7	0.0803
		6	25323.2	1585.2	0.0	1585.2	0.0626
	C	1	25323.2	586.5	0.0	586.5	0.0232
		2	25323.2	830.8	0.0	830.8	0.0328
		3	25323.2	896.2	0.0	896.2	0.0354
		4	25323.2	822.4	0.0	822.4	0.0325
		5	25323.2	739.2	0.0	739.2	0.0292
		6	25323.2	572.9	0.0	572.9	0.0226
12F	A	1	17130.7	845.5	0.0	845.5	0.0494
		2	17130.7	1115.2	0.0	1115.2	0.0651
		3	17130.7	1160.0	0.0	1160.0	0.0677
		4	17130.7	1160.1	0.0	1160.1	0.0677
		5	17130.7	1115.1	0.0	1115.1	0.0651
		6	17130.7	844.5	0.0	844.5	0.0493
	B	1	17130.7	1066.4	0.0	1066.4	0.0623
		2	17130.7	1440.2	0.0	1440.2	0.0841
		3	17130.7	1494.2	0.0	1494.2	0.0872
		4	17130.7	1483.7	0.0	1483.7	0.0866
		5	17130.7	1420.6	0.0	1420.6	0.0829
		6	17130.7	1058.6	0.0	1058.6	0.0618
	C	1	17130.7	383.6	0.0	383.6	0.0224
		2	17130.7	544.4	0.0	544.4	0.0318
		3	17130.7	574.8	0.0	574.8	0.0336
		4	17130.7	545.5	0.0	545.5	0.0318

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
12F	C	5	17130. 7	503. 8	0. 0	503. 8	0. 0294
		6	17130. 7	374. 2	0. 0	374. 2	0. 0218

A-4. 5Sの断面計算

A-4. 5. 1Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	14F 層 (S=1/239)				

(2) S はりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部：欠損を考慮しない

継手：ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径：20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部： 0 %

継手：15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S規準による

S N鋼材は、規定値 (S規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/18 16:42 - Ⅲ - 399 / 852 -

- ウ) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
- エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
- オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
- カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma b/fb) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) セン断力の検討
ア) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
イ) セン断力の判定
 $(\tau /fs) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S 柱の断面計算

(1) S 柱の計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
1F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 階 (S=1/239)

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する

イ) スクラップ孔径： 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Zの欠損率： 0 %

Asの欠損率： 0 %

Anの欠損率： 0 %

エ) 幅厚比の計算

SN鋼材以外は、S規準による

SN鋼材は、規定値 (S規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) S柱座屈長さ係数
計算値

エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ) 曲げモーメントの判定

- $(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) せん断力の検討
- ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
- 垂直応力度は、軸力のみを考慮する
- イ) せん断力の判定
- $(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
- 柱の応力割増率
- 応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率：1.0
- 8) 冷間成形角形鋼管の応力割増率



鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

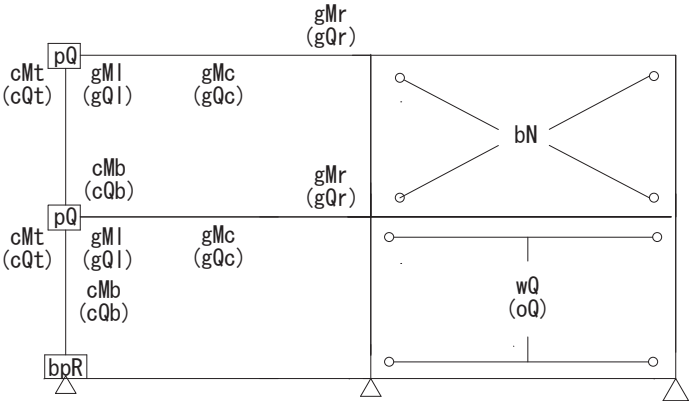

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比

pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


52675	14F	4000	0.73 (0.04)	0.19 (0.12)	0.05 (0.03)	0.98 (0.06)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.94 (0.06)	0.10 (0.09)	0.04 (0.00)	0.93 (0.06)	0.08 (0.09)	0.05 (0.00)	0.97 (0.06)	0.07 (0.06)	0.05 (0.03)	0.73 (0.04)			
			0.52 (0.04)			0.09 (0.05)	0.65 (0.06)		0.08 (0.09)	0.62 (0.06)		0.10 (0.10)	0.61 (0.06)		0.11 (0.10)	0.65 (0.06)		0.26 (0.15)	0.52 (0.04)		
	13F	4000	0.45 (0.08)	0.26 (0.15)	0.05 (0.04)	0.52 (0.11)	0.12 (0.11)	0.05 (0.01)	0.49 (0.11)	0.11 (0.10)	0.05 (0.00)	0.49 (0.11)	0.08 (0.09)	0.05 (0.00)	0.51 (0.11)	0.09 (0.05)	0.05 (0.04)	0.45 (0.08)			
			0.48 (0.08)			0.08 (0.06)	0.55 (0.11)		0.08 (0.09)	0.52 (0.11)		0.10 (0.10)	0.52 (0.11)		0.11 (0.10)	0.54 (0.11)		0.24 (0.14)	0.48 (0.08)		
	12F	4025	0.56 (0.12)	0.24 (0.14)	0.05 (0.04)	0.67 (0.16)	0.12 (0.11)	0.05 (0.01)	0.65 (0.16)	0.11 (0.10)	0.05 (0.00)	0.65 (0.16)	0.08 (0.09)	0.05 (0.00)	0.67 (0.16)	0.08 (0.06)	0.05 (0.04)	0.56 (0.12)			
			0.53 (0.12)			0.06 (0.04)	0.61 (0.16)		0.06 (0.07)	0.59 (0.16)		0.07 (0.07)	0.59 (0.16)		0.08 (0.08)	0.61 (0.16)		0.17 (0.10)	0.53 (0.12)		
	11F	4000	0.53 (0.13)	0.17 (0.10)	0.04 (0.03)	0.63 (0.17)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.61 (0.17)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.61 (0.17)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.63 (0.17)	0.06 (0.04)	0.04 (0.03)	0.53 (0.13)			
			0.50 (0.13)			0.05 (0.04)	0.58 (0.17)		0.06 (0.07)	0.56 (0.17)		0.07 (0.07)	0.56 (0.17)		0.08 (0.08)	0.58 (0.17)		0.16 (0.10)	0.50 (0.13)		
	10F	4000	0.55 (0.17)	0.17 (0.10)	0.03 (0.02)	0.66 (0.21)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.65 (0.22)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.64 (0.22)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.66 (0.21)	0.05 (0.04)	0.04 (0.02)	0.55 (0.17)			
			0.54 (0.17)			0.05 (0.04)	0.63 (0.21)		0.06 (0.07)	0.61 (0.22)		0.07 (0.07)	0.61 (0.22)		0.08 (0.08)	0.62 (0.21)		0.15 (0.10)	0.54 (0.17)		
	9F	4050	0.58 (0.20)	0.16 (0.10)	0.04 (0.02)	0.70 (0.25)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.68 (0.26)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.68 (0.26)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.69 (0.25)	0.05 (0.05)	0.04 (0.02)	0.58 (0.20)			
			0.54 (0.20)			0.05 (0.02)	0.64 (0.25)		0.06 (0.07)	0.62 (0.26)		0.07 (0.07)	0.62 (0.26)		0.08 (0.08)	0.64 (0.25)		0.12 (0.07)	0.54 (0.20)		
	8F	4000	0.56 (0.21)	0.12 (0.07)	0.02 (0.02)	0.65 (0.26)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.63 (0.27)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.62 (0.27)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.65 (0.26)	0.05 (0.02)	0.02 (0.02)	0.56 (0.21)			
			0.52 (0.21)			0.05 (0.02)	0.60 (0.26)		0.06 (0.07)	0.59 (0.27)		0.07 (0.07)	0.58 (0.27)		0.08 (0.08)	0.60 (0.26)		0.12 (0.07)	0.52 (0.21)		
7F	4000	0.54 (0.25)	0.12 (0.07)	0.02 (0.02)	0.63 (0.30)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.62 (0.31)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.62 (0.31)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.63 (0.30)	0.05 (0.02)	0.02 (0.02)	0.54 (0.25)				
		0.54 (0.25)			0.04 (0.02)	0.63 (0.30)		0.06 (0.07)	0.62 (0.31)		0.07 (0.07)	0.62 (0.31)		0.08 (0.08)	0.63 (0.30)		0.10 (0.06)	0.54 (0.25)			
6F	4000	0.57 (0.28)	0.11 (0.06)	0.02 (0.02)	0.66 (0.33)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.66 (0.35)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.66 (0.35)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.66 (0.34)	0.06 (0.02)	0.02 (0.02)	0.57 (0.28)				
		0.54 (0.28)			0.03 (0.02)	0.63 (0.33)		0.06 (0.07)	0.63 (0.35)		0.07 (0.07)	0.63 (0.35)		0.08 (0.08)	0.63 (0.34)		0.10 (0.06)	0.54 (0.28)			
5F	4000	0.46 (0.24)	0.10 (0.06)	0.02 (0.02)	0.53 (0.28)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.53 (0.29)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.53 (0.29)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.53 (0.28)	0.03 (0.03)	0.02 (0.02)	0.46 (0.24)				
		0.44 (0.24)			0.03 (0.03)	0.51 (0.28)		0.07 (0.07)	0.51 (0.29)		0.07 (0.07)	0.51 (0.29)		0.08 (0.08)	0.51 (0.28)		0.09 (0.06)	0.44 (0.24)			
4F	4000	0.46 (0.26)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.53 (0.31)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.54 (0.32)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.53 (0.32)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.53 (0.31)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.46 (0.26)				
		0.46 (0.26)			0.02 (0.03)	0.53 (0.31)		0.07 (0.07)	0.54 (0.32)		0.08 (0.08)	0.54 (0.32)		0.08 (0.08)	0.53 (0.31)		0.07 (0.05)	0.46 (0.26)			
3F	4000	0.48 (0.28)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.56 (0.34)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.56 (0.35)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.56 (0.35)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.56 (0.34)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.48 (0.28)				
		0.47 (0.28)			0.03 (0.04)	0.54 (0.34)		0.08 (0.07)	0.55 (0.35)		0.08 (0.08)	0.55 (0.35)		0.08 (0.08)	0.54 (0.34)		0.06 (0.05)	0.47 (0.28)			
2F	4600	0.50 (0.31)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.37)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.60 (0.38)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.60 (0.38)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.59 (0.37)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.50 (0.31)				
		0.58 (0.31)			0.07 (0.09)	0.67 (0.37)		0.06 (0.07)	0.68 (0.38)		0.06 (0.08)	0.68 (0.38)		0.07 (0.08)	0.67 (0.37)		0.04 (0.06)	0.58 (0.31)			
1F			0.04 (0.06)	0.05 (0.01)		0.07 (0.08)	0.03 (0.00)		0.06 (0.08)	0.03 (0.00)		0.06 (0.07)	0.03 (0.00)		0.07 (0.09)	0.05 (0.01)					
			7200			7200			7200			7200			7200						
			36000																		
			A フレーム (S=1/272)																		
			1																	6	

52675	14F	4000	0.66 (0.06)	0.24 (0.16)	0.07 (0.03)	0.08 (0.08)	0.13 (0.13)	0.07 (0.01)	0.09 (0.12)	0.10 (0.01)	0.06 (0.08)	0.14 (0.13)	0.10 (0.12)	0.07 (0.01)	0.14 (0.08)	0.08 (0.09)	0.07 (0.03)	0.22 (0.16)	
			0.52 (0.06)		0.12 (0.04)	0.62 (0.08)		0.06 (0.09)	0.55 (0.08)	0.13 (0.11)	0.58 (0.08)		0.15 (0.12)	0.63 (0.08)		0.28 (0.16)	0.51 (0.06)		
	13F	4000	0.42 (0.10)	0.31 (0.16)	0.05 (0.05)	0.48 (0.14)	0.14 (0.11)	0.06 (0.01)	0.42 (0.14)	0.08 (0.09)	0.05 (0.01)	0.45 (0.14)	0.05 (0.09)	0.05 (0.01)	0.49 (0.13)	0.10 (0.05)	0.05 (0.05)	0.42 (0.10)	
			0.45 (0.10)		0.11 (0.05)	0.50 (0.14)		0.06 (0.09)	0.45 (0.14)	0.13 (0.11)	0.48 (0.14)		0.14 (0.11)	0.51 (0.13)		0.26 (0.15)	0.45 (0.10)		
	12F	4025	0.54 (0.15)	0.28 (0.16)	0.05 (0.05)	0.63 (0.20)	0.13 (0.11)	0.06 (0.01)	0.58 (0.20)	0.08 (0.09)	0.05 (0.01)	0.61 (0.20)	0.06 (0.09)	0.05 (0.01)	0.64 (0.19)	0.09 (0.05)	0.05 (0.04)	0.53 (0.15)	
			0.51 (0.15)		0.07 (0.04)	0.58 (0.20)		0.04 (0.06)	0.53 (0.20)	0.09 (0.08)	0.56 (0.20)		0.10 (0.08)	0.59 (0.19)		0.18 (0.11)	0.51 (0.15)		
	11F	4000	0.50 (0.16)	0.20 (0.11)	0.04 (0.03)	0.58 (0.21)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.54 (0.22)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.56 (0.21)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.59 (0.20)	0.06 (0.04)	0.04 (0.03)	0.49 (0.16)	
			0.48 (0.16)		0.07 (0.04)	0.55 (0.21)		0.04 (0.06)	0.51 (0.22)	0.09 (0.08)	0.53 (0.21)		0.11 (0.08)	0.55 (0.20)		0.17 (0.10)	0.48 (0.16)		
	10F	4000	0.54 (0.20)	0.19 (0.11)	0.04 (0.03)	0.63 (0.26)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.59 (0.27)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.61 (0.26)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.63 (0.25)	0.06 (0.04)	0.04 (0.03)	0.53 (0.20)	
			0.53 (0.20)		0.06 (0.04)	0.60 (0.26)		0.05 (0.06)	0.57 (0.27)	0.09 (0.08)	0.59 (0.26)		0.10 (0.08)	0.60 (0.25)		0.16 (0.10)	0.53 (0.20)		
	9F	4050	0.57 (0.25)	0.18 (0.11)	0.04 (0.03)	0.66 (0.30)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.63 (0.32)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.65 (0.31)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.67 (0.30)	0.05 (0.05)	0.04 (0.02)	0.56 (0.24)	
			0.54 (0.25)		0.06 (0.01)	0.63 (0.30)		0.05 (0.07)	0.60 (0.32)	0.09 (0.08)	0.62 (0.31)		0.10 (0.08)	0.63 (0.30)		0.13 (0.07)	0.54 (0.24)		
	8F	4000	0.53 (0.26)	0.14 (0.07)	0.02 (0.03)	0.62 (0.31)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.58 (0.33)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.60 (0.32)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.62 (0.30)	0.05 (0.02)	0.02 (0.02)	0.52 (0.25)	
			0.50 (0.26)		0.06 (0.01)	0.58 (0.31)		0.05 (0.07)	0.56 (0.33)	0.09 (0.08)	0.57 (0.32)		0.10 (0.08)	0.59 (0.30)		0.13 (0.07)	0.49 (0.25)		
7F	4000	0.54 (0.29)	0.14 (0.07)	0.02 (0.03)	0.63 (0.35)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.61 (0.37)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.62 (0.37)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.63 (0.34)	0.05 (0.02)	0.02 (0.02)	0.54 (0.29)		
		0.53 (0.29)		0.04 (0.02)	0.61 (0.35)		0.06 (0.07)	0.60 (0.37)	0.09 (0.08)	0.61 (0.37)		0.10 (0.08)	0.61 (0.34)		0.11 (0.07)	0.53 (0.29)			
6F	4000	0.58 (0.33)	0.12 (0.07)	0.02 (0.02)	0.66 (0.40)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.66 (0.42)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.66 (0.41)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.66 (0.39)	0.04 (0.02)	0.02 (0.02)	0.57 (0.33)		
		0.55 (0.33)		0.04 (0.02)	0.62 (0.40)		0.06 (0.07)	0.63 (0.42)	0.09 (0.08)	0.63 (0.41)		0.10 (0.08)	0.62 (0.39)		0.10 (0.06)	0.54 (0.33)			
5F	4000	0.47 (0.28)	0.11 (0.07)	0.02 (0.02)	0.54 (0.33)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.54 (0.35)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.54 (0.34)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.53 (0.32)	0.03 (0.02)	0.02 (0.02)	0.48 (0.28)		
		0.44 (0.28)		0.03 (0.03)	0.51 (0.33)		0.06 (0.07)	0.51 (0.35)	0.09 (0.08)	0.52 (0.34)		0.10 (0.08)	0.50 (0.32)		0.09 (0.06)	0.44 (0.28)			
4F	4000	0.48 (0.31)	0.10 (0.06)	0.02 (0.02)	0.55 (0.37)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.56 (0.39)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.56 (0.38)	0.06 (0.07)	0.03 (0.01)	0.54 (0.36)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.48 (0.31)		
		0.47 (0.31)		0.02 (0.03)	0.53 (0.37)		0.07 (0.07)	0.55 (0.39)	0.09 (0.08)	0.55 (0.38)		0.10 (0.08)	0.53 (0.36)		0.08 (0.05)	0.47 (0.31)			
3F	4000	0.51 (0.34)	0.08 (0.06)	0.02 (0.01)	0.58 (0.40)	0.09 (0.08)	0.03 (0.00)	0.60 (0.42)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.59 (0.41)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.57 (0.39)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.51 (0.34)		
		0.49 (0.34)		0.02 (0.04)	0.55 (0.40)		0.07 (0.07)	0.57 (0.42)	0.08 (0.07)	0.57 (0.41)		0.10 (0.08)	0.54 (0.39)		0.06 (0.05)	0.48 (0.34)			
2F	4600	0.56 (0.37)	0.07 (0.05)	0.02 (0.01)	0.64 (0.44)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.66 (0.46)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.65 (0.45)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.63 (0.43)	0.03 (0.04)	0.02 (0.01)	0.56 (0.37)		
		0.61 (0.37)		0.08 (0.10)	0.68 (0.44)		0.07 (0.08)	0.71 (0.46)	0.07 (0.09)	0.70 (0.45)		0.08 (0.09)	0.67 (0.43)		0.05 (0.07)	0.60 (0.37)			
1F		0.05 (0.07)	0.06 (0.01)		0.08 (0.09)	0.03 (0.00)		0.07 (0.09)	0.04 (0.00)		0.07 (0.08)	0.03 (0.00)		0.08 (0.10)	0.06 (0.01)				
			7200		7200		7200		7200		7200		7200						
			36000																
			1	2	3	4	5	6	B フレーム (S=1/272)										


14F	52675	4000	0.42 (0.04)	0.22 (0.18)	0.12 (0.01)	0.38 (0.05)	0.22 (0.18)	0.10 (0.01)	0.32 (0.05)	0.15 (0.16)	0.14 (0.15)	0.10 (0.01)	0.38 (0.05)	0.17 (0.16)	0.09 (0.01)	0.38 (0.05)	0.23 (0.18)	0.17 (0.17)	0.11 (0.00)	0.39 (0.04)	0.18 (0.17)
13F			4000	0.31 (0.08)	0.38 (0.04)	0.07 (0.11)	0.38 (0.05)	0.23 (0.11)	0.32 (0.05)	0.31 (0.24)	0.38 (0.05)	0.22 (0.15)	0.35 (0.05)	0.27 (0.16)	0.35 (0.04)						
12F				0.34 (0.08)	0.09 (0.12)	0.38 (0.11)	0.23 (0.11)	0.34 (0.11)	0.31 (0.24)	0.37 (0.11)	0.22 (0.15)	0.32 (0.10)	0.24 (0.15)	0.32 (0.08)							
11F			4025	0.38 (0.12)	0.29 (0.16)	0.09 (0.02)	0.43 (0.17)	0.28 (0.23)	0.13 (0.01)	0.40 (0.18)	0.21 (0.21)	0.13 (0.01)	0.42 (0.16)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.37 (0.15)	0.12 (0.12)	0.09 (0.01)	0.36 (0.11)	0.24 (0.15)	0.32 (0.08)
10F				0.39 (0.12)	0.05 (0.06)	0.44 (0.17)	0.11 (0.12)	0.41 (0.18)	0.17 (0.13)	0.43 (0.16)	0.15 (0.08)	0.39 (0.15)	0.16 (0.09)	0.37 (0.11)							
9F			4000	0.33 (0.11)	0.19 (0.10)	0.05 (0.02)	0.41 (0.15)	0.15 (0.13)	0.08 (0.00)	0.38 (0.17)	0.10 (0.11)	0.07 (0.01)	0.40 (0.15)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.36 (0.13)	0.06 (0.07)	0.05 (0.01)	0.32 (0.11)	0.16 (0.09)	0.37 (0.11)
8F				0.34 (0.11)	0.05 (0.06)	0.41 (0.15)	0.11 (0.12)	0.37 (0.17)	0.18 (0.13)	0.40 (0.15)	0.15 (0.08)	0.35 (0.13)	0.17 (0.09)	0.32 (0.11)							
7F			4000	0.35 (0.14)	0.20 (0.10)	0.05 (0.02)	0.43 (0.19)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.41 (0.21)	0.10 (0.11)	0.07 (0.01)	0.42 (0.19)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.37 (0.17)	0.06 (0.07)	0.05 (0.01)	0.33 (0.13)	0.17 (0.09)	0.32 (0.11)
6F				0.36 (0.14)	0.05 (0.06)	0.43 (0.19)	0.12 (0.12)	0.41 (0.21)	0.17 (0.13)	0.42 (0.19)	0.15 (0.08)	0.37 (0.17)	0.16 (0.09)	0.34 (0.13)	0.17 (0.09)	0.32 (0.11)					
5F			4050	0.37 (0.17)	0.19 (0.09)	0.05 (0.01)	0.46 (0.23)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.45 (0.26)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.45 (0.23)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.40 (0.20)	0.07 (0.07)	0.05 (0.01)	0.35 (0.16)	0.16 (0.09)	0.34 (0.13)
4F				0.37 (0.17)	0.05 (0.06)	0.46 (0.23)	0.12 (0.12)	0.45 (0.26)	0.18 (0.13)	0.45 (0.23)	0.15 (0.08)	0.40 (0.20)	0.17 (0.09)	0.35 (0.16)							
3F			4000	0.28 (0.14)	0.19 (0.10)	0.05 (0.02)	0.40 (0.19)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.39 (0.21)	0.11 (0.11)	0.07 (0.01)	0.40 (0.19)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.36 (0.17)	0.06 (0.07)	0.05 (0.01)	0.27 (0.13)	0.17 (0.09)	0.35 (0.16)
2F				0.28 (0.14)	0.05 (0.06)	0.38 (0.19)	0.12 (0.12)	0.37 (0.21)	0.18 (0.13)	0.38 (0.19)	0.15 (0.08)	0.33 (0.17)	0.17 (0.09)	0.27 (0.13)							
1F			4000	0.28 (0.16)	0.20 (0.10)	0.05 (0.02)	0.39 (0.23)	0.16 (0.13)	0.07 (0.01)	0.39 (0.25)	0.11 (0.11)	0.07 (0.01)	0.39 (0.22)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.35 (0.20)	0.06 (0.07)	0.05 (0.01)	0.27 (0.15)	0.17 (0.09)	0.27 (0.13)
0F	0.29 (0.16)	0.05 (0.06)		0.38 (0.23)	0.13 (0.12)	0.38 (0.25)	0.17 (0.13)	0.38 (0.22)	0.15 (0.08)	0.34 (0.20)	0.16 (0.09)	0.28 (0.15)									
14F	52675	4000	0.31 (0.18)	0.18 (0.09)	0.05 (0.01)	0.41 (0.26)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.42 (0.28)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.41 (0.25)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.38 (0.22)	0.15 (0.08)	0.34 (0.20)	0.07 (0.07)	0.05 (0.01)	0.30 (0.17)	0.16 (0.09)
13F			4000	0.30 (0.18)	0.06 (0.06)	0.40 (0.26)	0.13 (0.12)	0.40 (0.28)	0.17 (0.13)	0.39 (0.25)	0.15 (0.08)	0.35 (0.22)	0.16 (0.09)	0.29 (0.17)							
12F				0.30 (0.18)	0.06 (0.06)	0.40 (0.26)	0.13 (0.12)	0.40 (0.28)	0.17 (0.13)	0.39 (0.25)	0.15 (0.08)	0.35 (0.22)	0.16 (0.09)	0.29 (0.17)							
11F			4000	0.25 (0.14)	0.17 (0.09)	0.05 (0.01)	0.33 (0.21)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.34 (0.23)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.33 (0.21)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.29 (0.18)	0.08 (0.07)	0.05 (0.01)	0.24 (0.14)	0.16 (0.09)	0.29 (0.17)
10F				0.24 (0.14)	0.07 (0.07)	0.32 (0.21)	0.13 (0.12)	0.32 (0.23)	0.17 (0.13)	0.31 (0.21)	0.14 (0.08)	0.28 (0.18)	0.15 (0.08)	0.24 (0.14)							
9F			4000	0.26 (0.16)	0.17 (0.09)	0.05 (0.01)	0.34 (0.23)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.35 (0.25)	0.12 (0.12)	0.06 (0.00)	0.33 (0.23)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.29 (0.20)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.25 (0.15)	0.15 (0.08)	0.24 (0.14)
8F				0.26 (0.16)	0.09 (0.07)	0.32 (0.23)	0.14 (0.12)	0.34 (0.25)	0.16 (0.13)	0.32 (0.23)	0.14 (0.08)	0.28 (0.20)	0.14 (0.08)	0.25 (0.15)							
7F			4000	0.27 (0.17)	0.15 (0.08)	0.05 (0.01)	0.35 (0.25)	0.15 (0.13)	0.06 (0.00)	0.37 (0.28)	0.13 (0.12)	0.06 (0.00)	0.35 (0.25)	0.12 (0.08)	0.05 (0.00)	0.30 (0.22)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.26 (0.17)	0.14 (0.08)	0.25 (0.15)
6F				0.26 (0.17)	0.13 (0.08)	0.34 (0.25)	0.15 (0.13)	0.36 (0.28)	0.16 (0.13)	0.34 (0.25)	0.15 (0.09)	0.29 (0.22)	0.15 (0.09)	0.26 (0.17)							
5F			4600	0.27 (0.19)	0.15 (0.09)	0.06 (0.00)	0.36 (0.27)	0.16 (0.13)	0.07 (0.00)	0.39 (0.30)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.36 (0.27)	0.14 (0.08)	0.06 (0.00)	0.31 (0.23)	0.13 (0.08)	0.06 (0.00)	0.26 (0.18)	0.15 (0.09)	0.26 (0.17)
4F				0.27 (0.19)	0.07 (0.09)	0.35 (0.27)	0.06 (0.07)	0.38 (0.30)	0.16 (0.13)	0.35 (0.27)	0.06 (0.08)	0.30 (0.23)	0.04 (0.06)	0.27 (0.18)							
3F			4000	0.27 (0.19)	0.04 (0.06)	0.05 (0.01)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.04 (0.06)	0.27 (0.18)			
2F				0.27 (0.19)	0.04 (0.06)	0.05 (0.01)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.04 (0.06)	0.27 (0.18)					
1F			4000	0.27 (0.19)	0.04 (0.06)	0.05 (0.01)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.04 (0.06)	0.27 (0.18)					
0F	0.27 (0.19)	0.04 (0.06)		0.05 (0.01)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.04 (0.06)	0.27 (0.18)							
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
			36000																		
			1		2		3		4		5		6								
			C フレーム (S=1/272)																		


C フレーム (S=1/272)

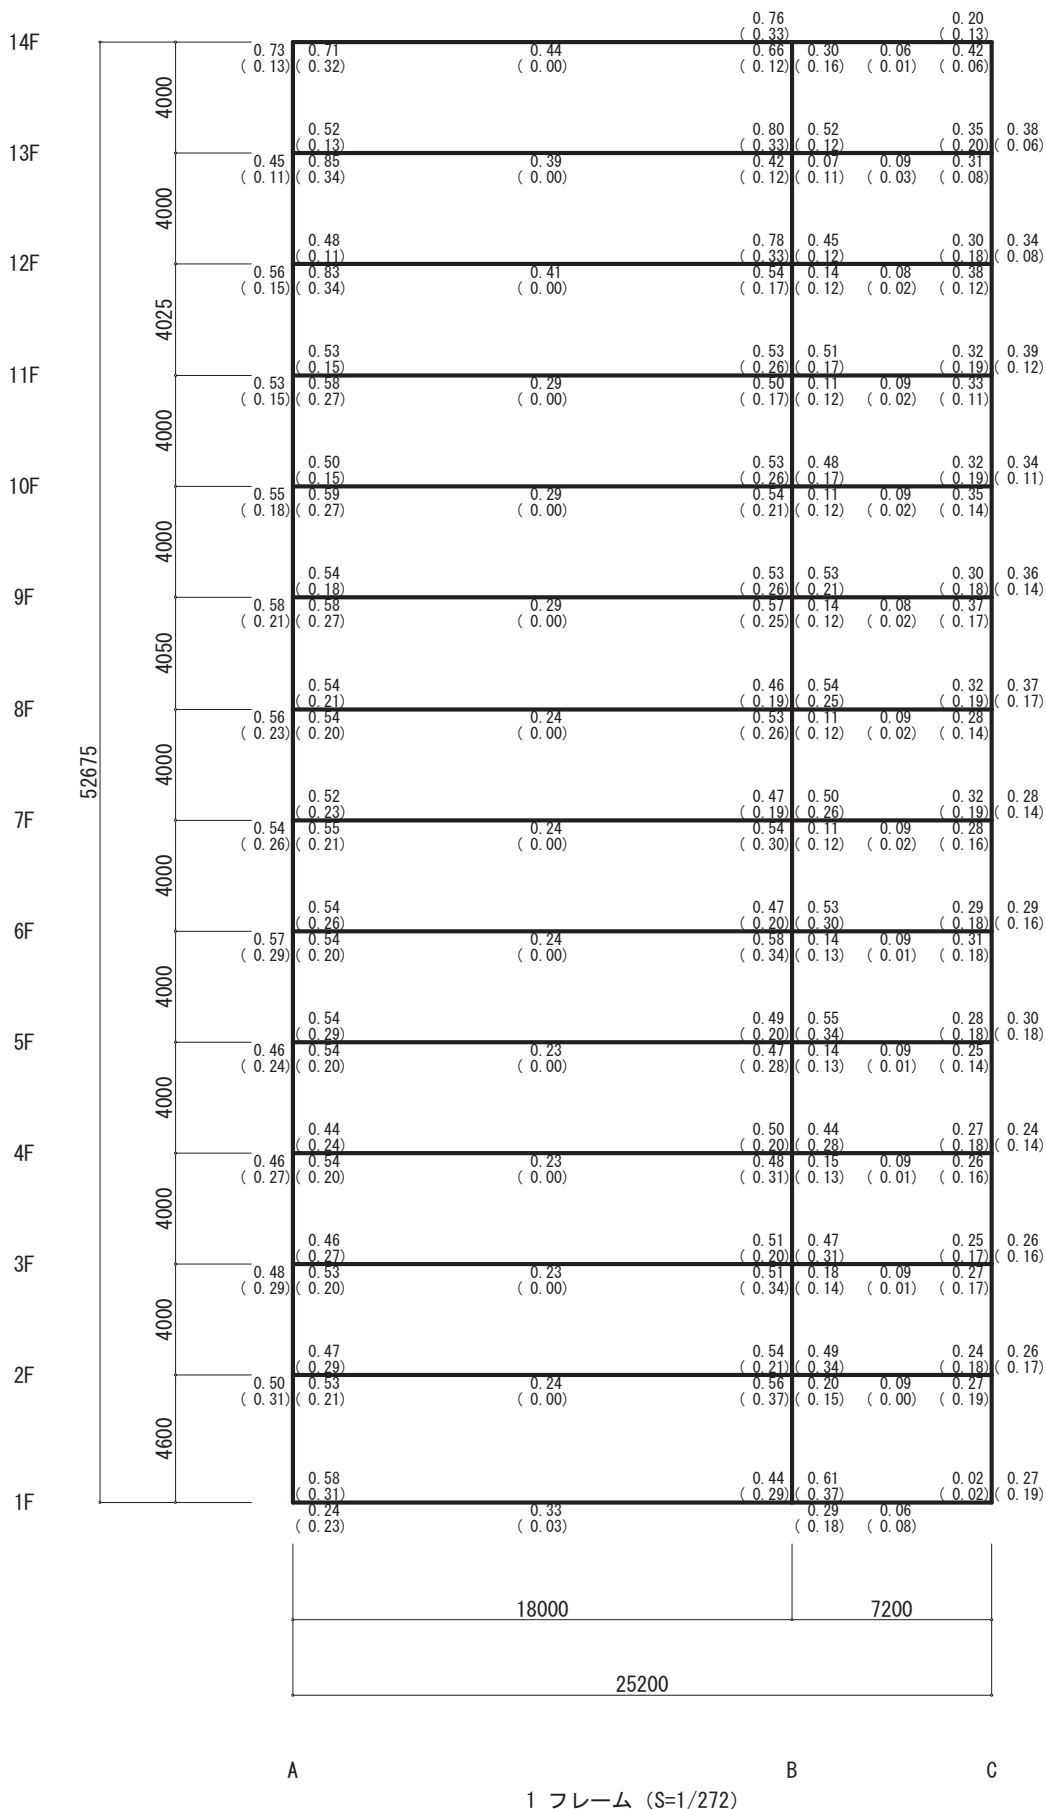


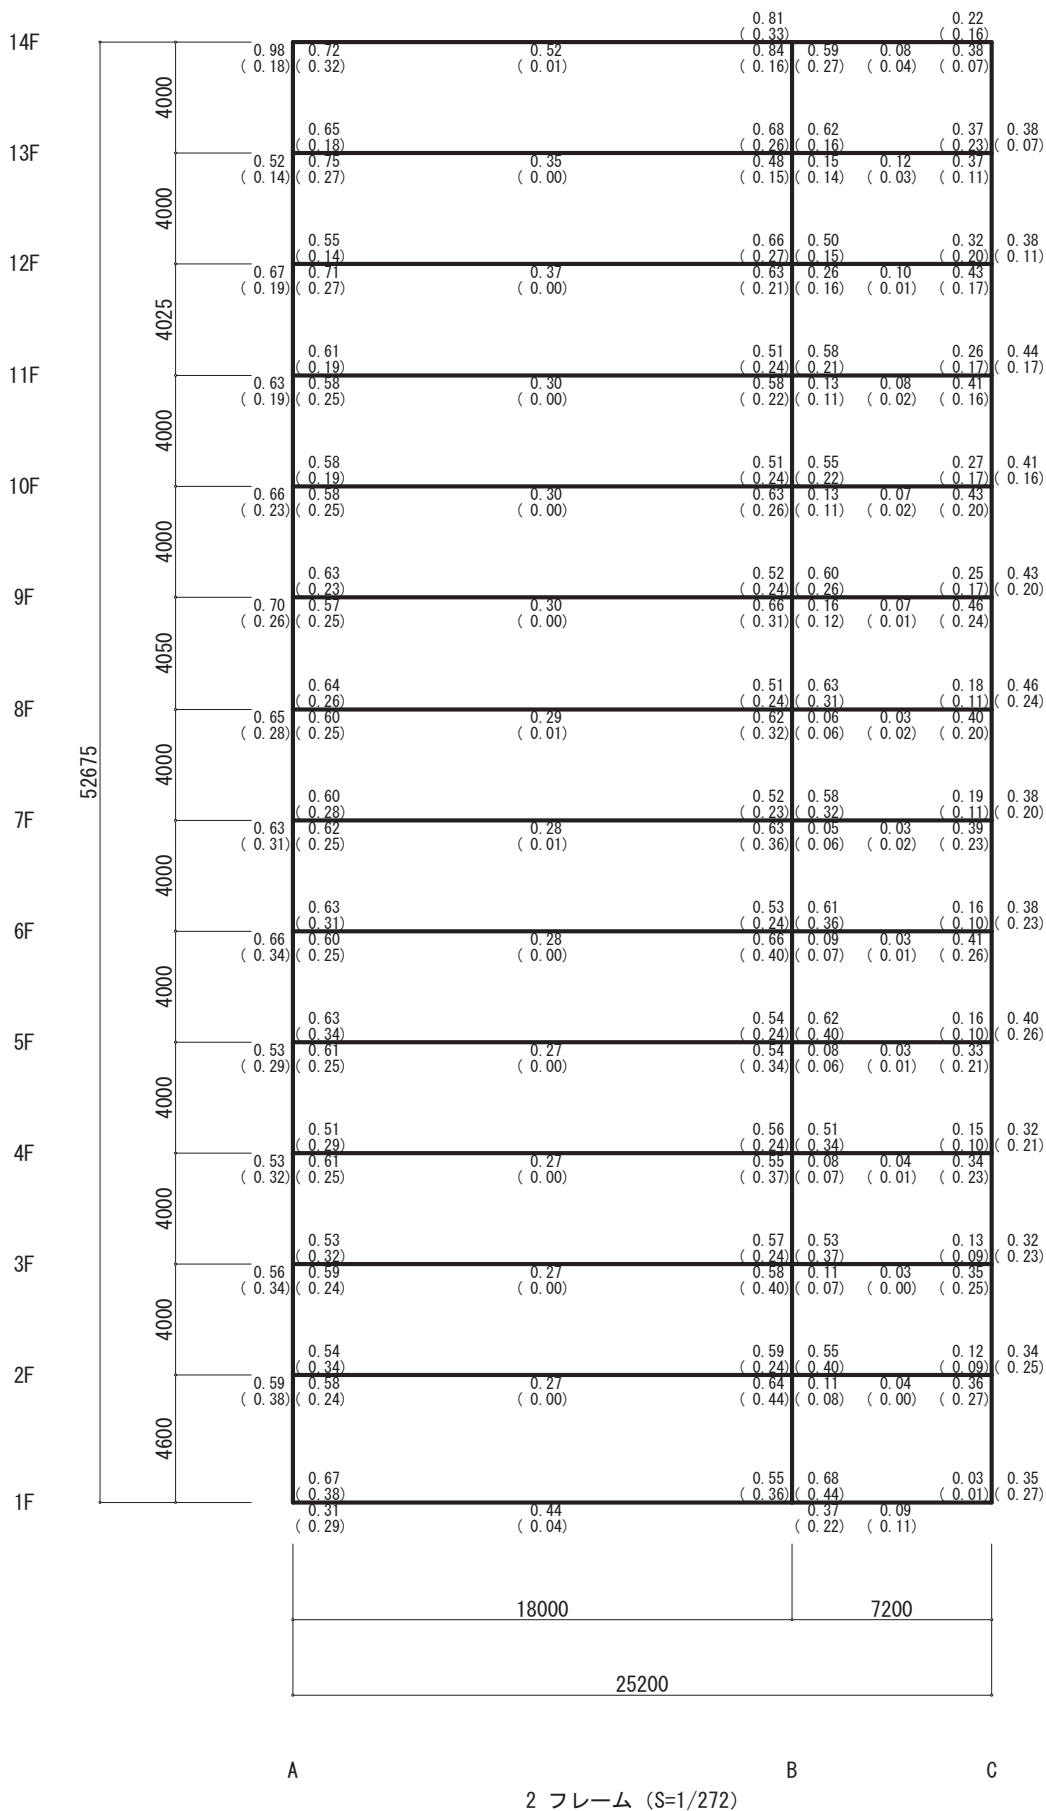



14F	0.94 (0.18)	0.72 (0.32)	0.52 (0.00)	0.80 (0.33)	0.22 (0.16)		
13F	0.49 (0.14)	0.62 (0.18)	0.35 (0.00)	0.68 (0.26)	0.55 (0.16)	0.39 (0.23)	0.32 (0.07)
12F	0.65 (0.19)	0.52 (0.14)	0.37 (0.00)	0.66 (0.27)	0.45 (0.16)	0.34 (0.21)	0.34 (0.12)
11F	0.61 (0.20)	0.59 (0.19)	0.30 (0.00)	0.51 (0.24)	0.53 (0.22)	0.27 (0.18)	0.41 (0.18)
10F	0.65 (0.23)	0.56 (0.20)	0.30 (0.00)	0.51 (0.24)	0.51 (0.23)	0.29 (0.18)	0.37 (0.17)
9F	0.68 (0.27)	0.61 (0.23)	0.30 (0.00)	0.52 (0.24)	0.57 (0.28)	0.27 (0.17)	0.41 (0.21)
8F	0.63 (0.29)	0.62 (0.27)	0.29 (0.01)	0.51 (0.23)	0.60 (0.32)	0.19 (0.11)	0.45 (0.26)
7F	0.62 (0.32)	0.59 (0.29)	0.28 (0.01)	0.52 (0.23)	0.56 (0.34)	0.20 (0.11)	0.37 (0.22)
6F	0.66 (0.36)	0.62 (0.32)	0.28 (0.00)	0.53 (0.24)	0.60 (0.38)	0.17 (0.10)	0.38 (0.25)
5F	0.53 (0.30)	0.63 (0.36)	0.27 (0.00)	0.54 (0.24)	0.63 (0.42)	0.17 (0.10)	0.40 (0.28)
4F	0.54 (0.33)	0.51 (0.30)	0.27 (0.00)	0.56 (0.24)	0.51 (0.36)	0.16 (0.10)	0.32 (0.23)
3F	0.56 (0.36)	0.54 (0.33)	0.27 (0.00)	0.57 (0.24)	0.55 (0.39)	0.14 (0.09)	0.34 (0.25)
2F	0.60 (0.39)	0.55 (0.36)	0.27 (0.00)	0.59 (0.24)	0.57 (0.43)	0.13 (0.09)	0.36 (0.28)
1F	0.31 (0.29)	0.68 (0.39)	0.44 (0.04)	0.55 (0.36)	0.71 (0.47)	0.03 (0.01)	0.38 (0.30)
52675							
4000							
4000							
4025							
4000							
4000							
4050							
4000							
4000							
4000							
4000							
4000							
4000							
4600							
18000							
7200							
25200							
A		3 フレーム (S=1/272)				C	

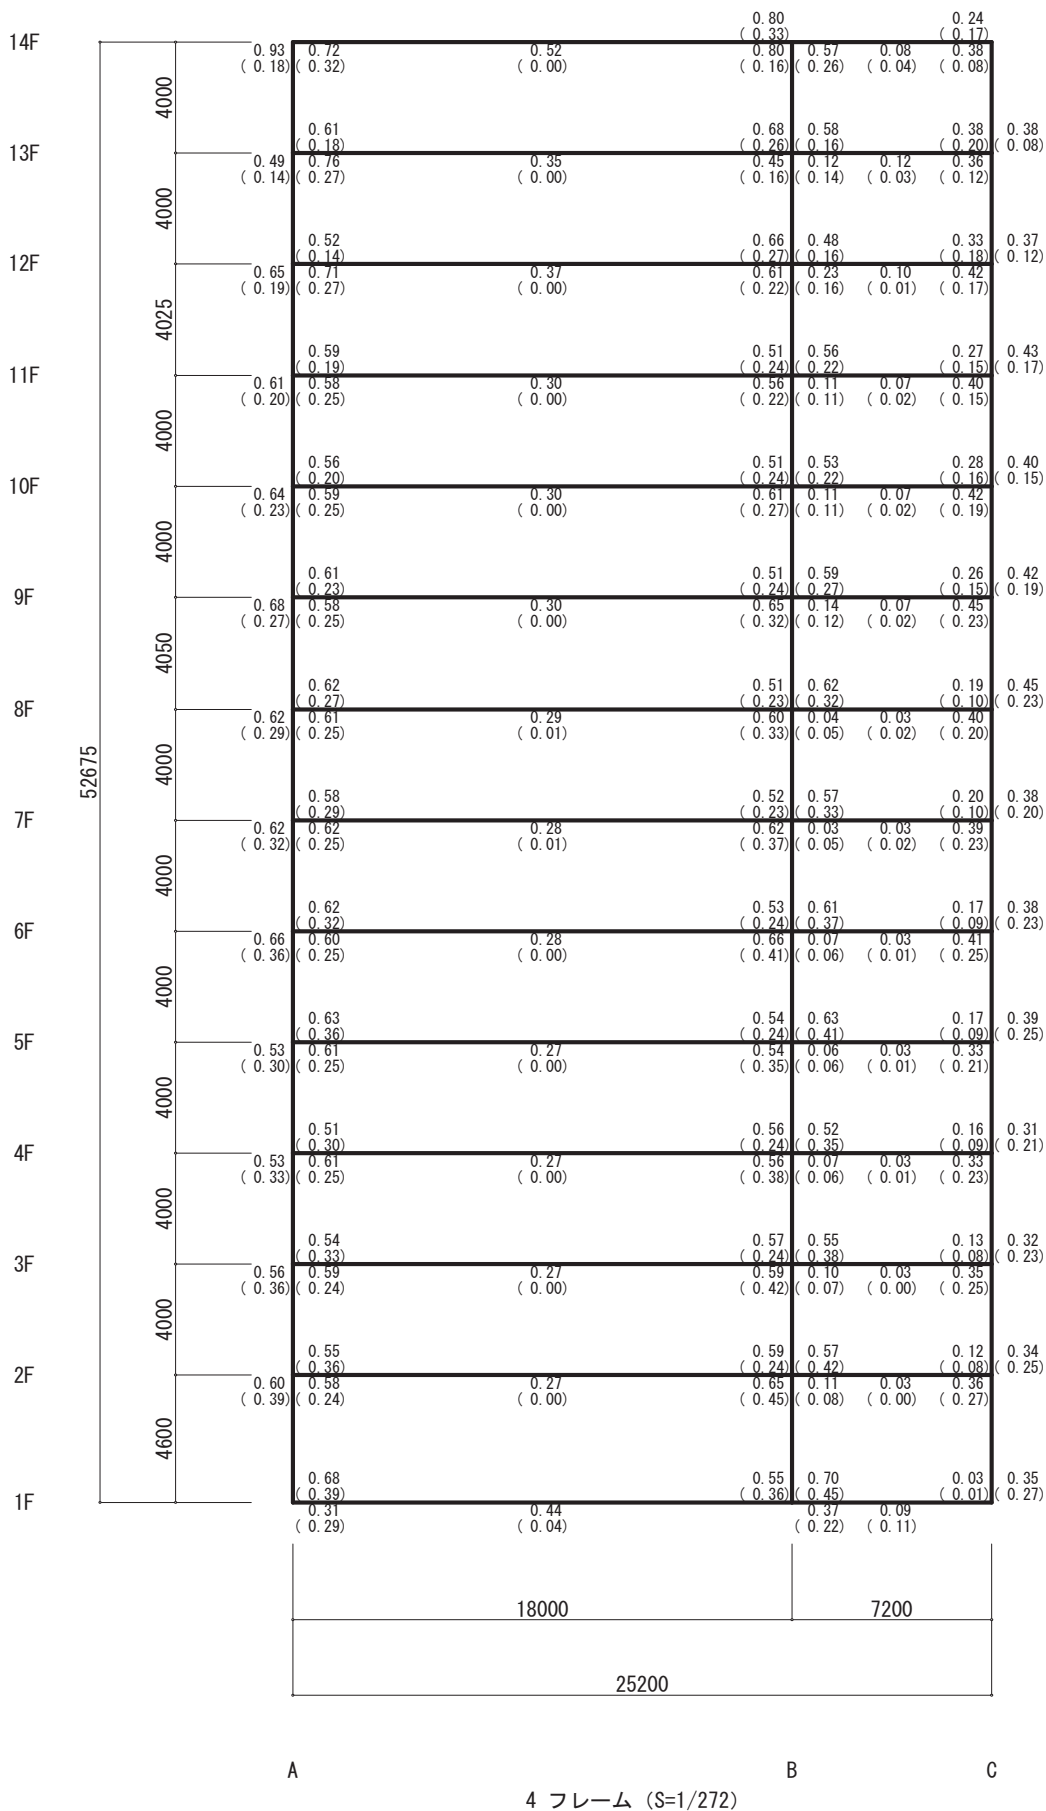

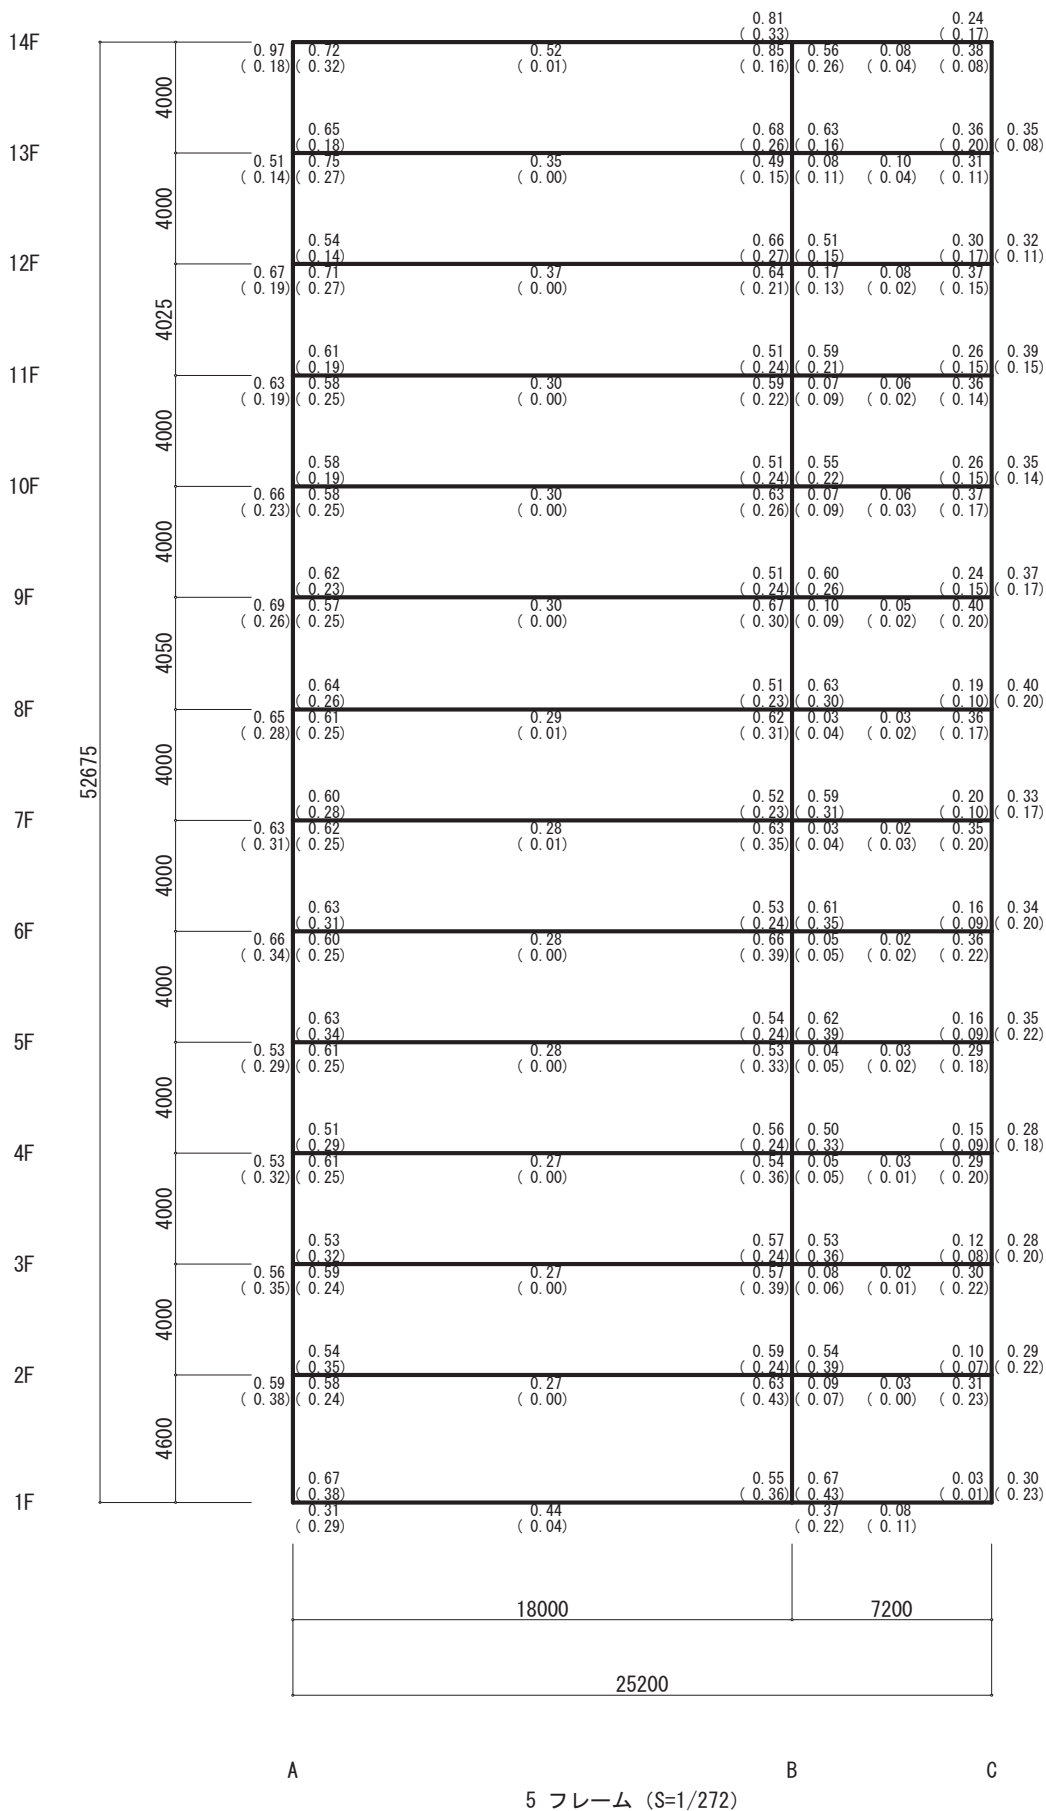

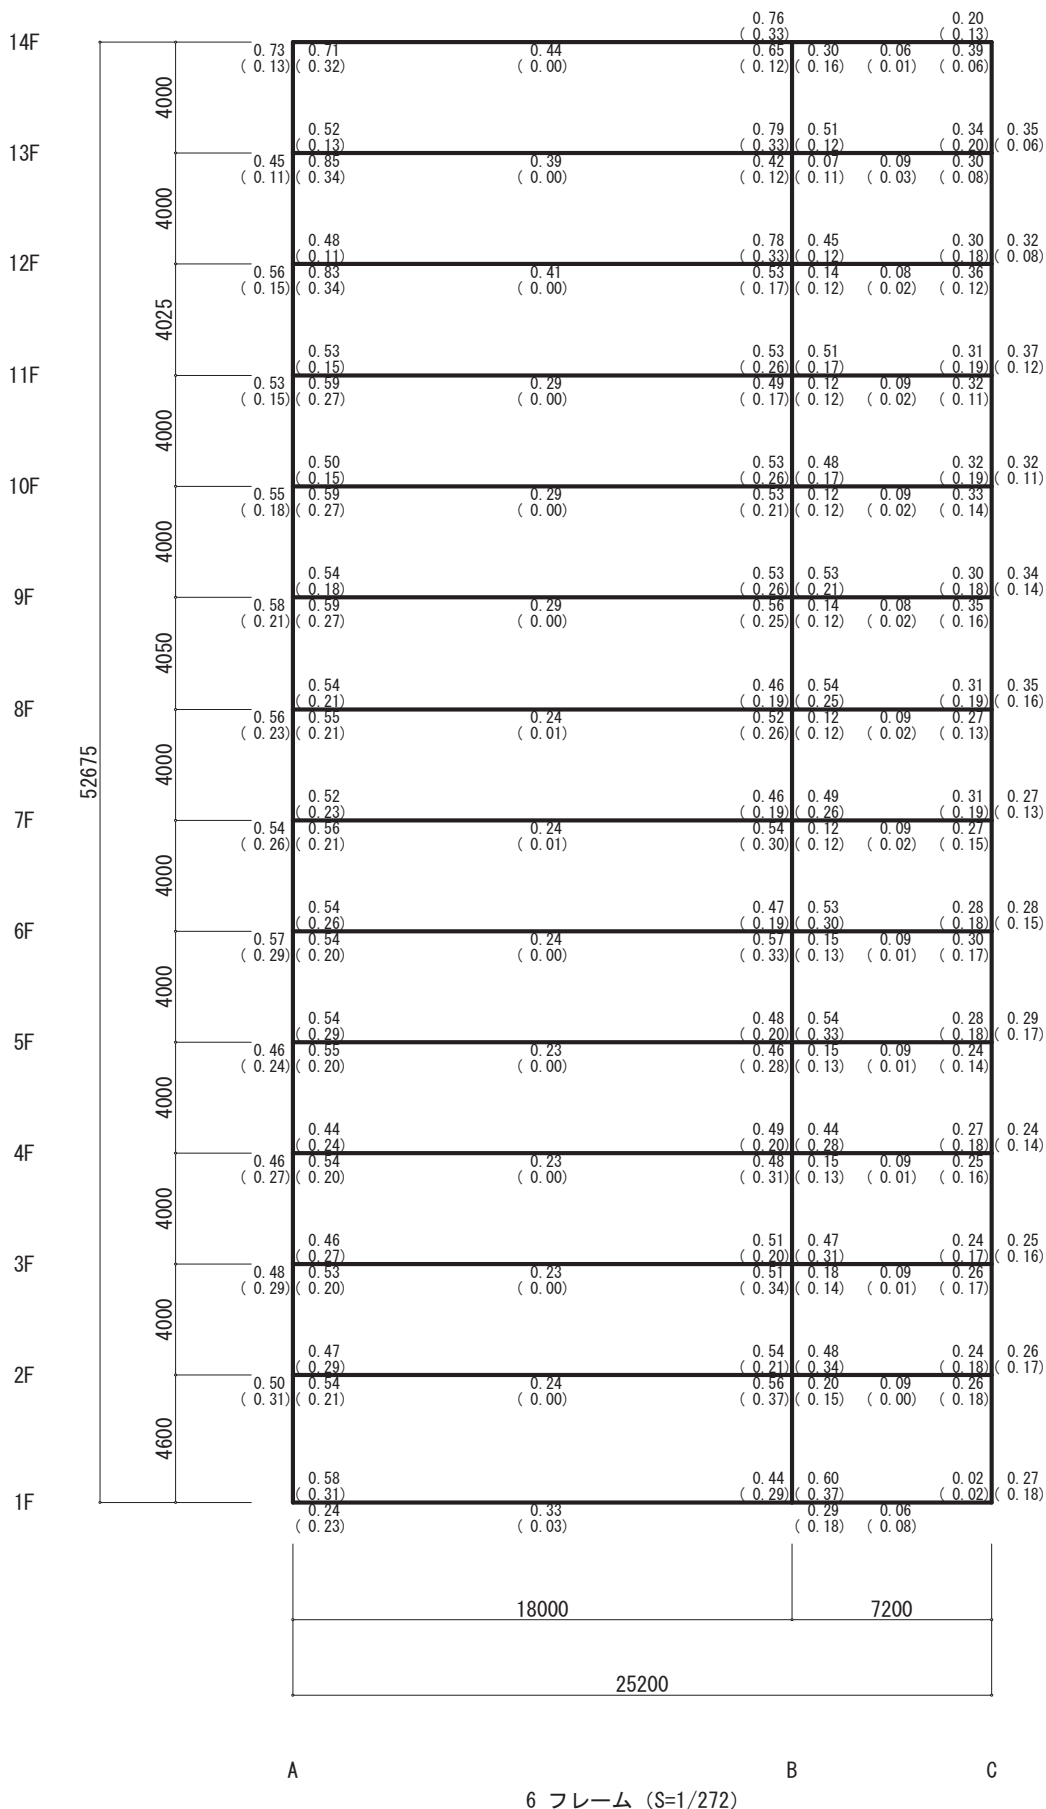

(2) 短期荷重時断面検定比図

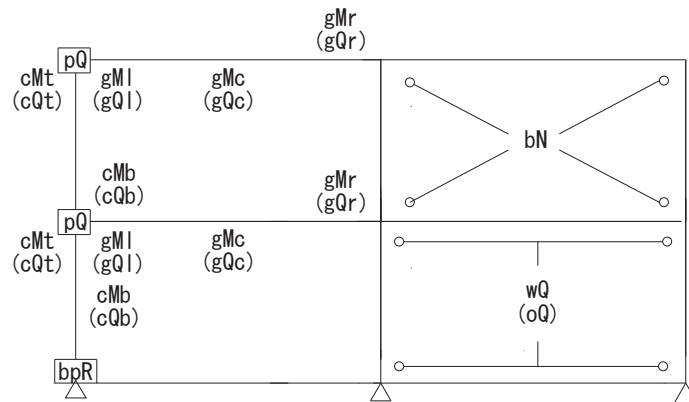

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

A フレーム (S=1/272)


14F	52675	4000	0.63 (0.05)	0.33 (0.15)	0.08 (0.06)	0.10 (0.10)	0.32 (0.09)	0.48 (0.21)	0.07 (0.11)	0.35 (0.09)	0.39 (0.18)	0.04 (0.09)	0.36 (0.09)	0.41 (0.19)	0.40 (0.20)	0.07 (0.11)	0.32 (0.09)	0.49 (0.21)	0.09 (0.10)	0.08 (0.06)	0.32 (0.15)	0.62 (0.05)														
13F			4000	0.52 (0.09)	0.64 (0.24)	0.06 (0.15)	0.45 (0.14)	0.78 (0.30)	0.05 (0.20)	0.46 (0.14)	0.69 (0.29)	0.58 (0.28)	0.71 (0.19)	0.04 (0.14)	0.47 (0.14)	0.70 (0.29)	0.05 (0.20)	0.45 (0.14)	0.79 (0.31)	0.57 (0.16)	0.40 (0.14)	0.06 (0.14)	0.62 (0.09)	0.44 (0.05)												
12F				4025	0.63 (0.14)	0.49 (0.09)	0.08 (0.21)	0.62 (0.24)	0.59 (0.14)	0.89 (0.35)	0.97 (0.37)	0.05 (0.25)	0.57 (0.18)	0.89 (0.35)	0.04 (0.25)	0.58 (0.18)	0.93 (0.36)	0.62 (0.14)	0.89 (0.26)	0.99 (0.18)	0.37 (0.25)	0.60 (0.25)	0.08 (0.21)	0.85 (0.14)	0.48 (0.09)											
11F					4000	0.37 (0.15)	0.62 (0.14)	0.06 (0.18)	0.54 (0.21)	0.76 (0.19)	0.75 (0.29)	0.81 (0.30)	0.04 (0.21)	0.56 (0.18)	0.75 (0.28)	0.03 (0.21)	0.57 (0.18)	0.77 (0.29)	0.76 (0.18)	0.75 (0.29)	0.03 (0.22)	0.55 (0.18)	0.53 (0.21)	0.06 (0.18)	0.36 (0.15)	0.61 (0.14)										
10F						4000	0.44 (0.19)	0.57 (0.15)	0.06 (0.20)	0.63 (0.24)	0.72 (0.19)	0.84 (0.32)	0.90 (0.33)	0.03 (0.24)	0.65 (0.22)	0.83 (0.31)	0.03 (0.23)	0.66 (0.22)	0.86 (0.32)	0.73 (0.18)	0.84 (0.32)	0.03 (0.24)	0.91 (0.22)	0.72 (0.18)	0.61 (0.24)	0.80 (0.20)	0.56 (0.15)									
9F							4050	0.52 (0.24)	0.64 (0.19)	0.07 (0.23)	0.71 (0.28)	0.81 (0.23)	0.91 (0.34)	0.97 (0.35)	0.04 (0.26)	0.69 (0.25)	0.89 (0.33)	0.03 (0.25)	0.69 (0.25)	0.91 (0.34)	0.83 (0.22)	0.91 (0.34)	0.03 (0.26)	0.98 (0.26)	0.81 (0.22)	0.70 (0.28)	0.07 (0.23)	0.91 (0.24)	0.64 (0.19)							
8F								4000	0.66 (0.27)	0.73 (0.24)	0.04 (0.21)	0.65 (0.24)	0.91 (0.26)	0.88 (0.33)	0.97 (0.34)	0.03 (0.25)	0.53 (0.25)	0.90 (0.34)	0.02 (0.25)	0.54 (0.24)	0.91 (0.34)	0.91 (0.25)	0.88 (0.33)	0.03 (0.25)	0.90 (0.26)	0.91 (0.26)	0.70 (0.24)	0.04 (0.21)	0.77 (0.26)	0.73 (0.24)						
7F									4000	0.71 (0.32)	0.63 (0.27)	0.04 (0.23)	0.71 (0.29)	0.74 (0.35)	0.90 (0.28)	0.97 (0.34)	0.03 (0.26)	0.60 (0.28)	0.89 (0.33)	0.02 (0.25)	0.60 (0.27)	0.91 (0.34)	0.74 (0.24)	0.90 (0.34)	0.03 (0.26)	0.94 (0.28)	0.74 (0.26)	0.70 (0.26)	0.04 (0.23)	0.82 (0.31)	0.62 (0.26)					
6F										4000	0.79 (0.37)	0.70 (0.32)	0.04 (0.31)	0.75 (0.28)	0.77 (0.29)	0.93 (0.35)	0.97 (0.34)	0.03 (0.26)	0.64 (0.32)	0.92 (0.35)	0.02 (0.26)	0.63 (0.31)	0.94 (0.35)	0.77 (0.27)	0.96 (0.36)	0.03 (0.26)	0.96 (0.30)	0.77 (0.28)	0.80 (0.28)	0.04 (0.24)	0.86 (0.37)	0.69 (0.31)				
5F											4000	0.61 (0.32)	0.77 (0.37)	0.03 (0.26)	0.80 (0.31)	0.80 (0.31)	0.97 (0.37)	0.98 (0.37)	0.03 (0.28)	0.48 (0.28)	0.96 (0.36)	0.02 (0.27)	0.48 (0.27)	0.97 (0.37)	0.78 (0.31)	0.97 (0.37)	0.03 (0.28)	0.99 (0.26)	0.79 (0.31)	0.80 (0.31)	0.03 (0.26)	0.91 (0.32)	0.77 (0.37)			
4F												4000	0.66 (0.37)	0.60 (0.32)	0.03 (0.27)	0.85 (0.33)	0.62 (0.26)	0.98 (0.37)	0.99 (0.38)	0.03 (0.28)	0.50 (0.32)	0.97 (0.37)	0.02 (0.28)	0.50 (0.31)	0.99 (0.37)	0.59 (0.27)	1.00 (0.38)	0.03 (0.29)	0.96 (0.30)	0.62 (0.26)	0.84 (0.33)	0.03 (0.27)	0.94 (0.36)	0.60 (0.32)		
3F													4000	0.70 (0.41)	0.67 (0.37)	0.03 (0.28)	0.86 (0.34)	0.67 (0.29)	0.95 (0.36)	0.95 (0.36)	0.03 (0.27)	0.50 (0.36)	0.95 (0.36)	0.02 (0.27)	0.50 (0.35)	0.96 (0.36)	0.61 (0.31)	0.96 (0.36)	0.03 (0.27)	0.96 (0.32)	0.67 (0.34)	0.87 (0.34)	0.03 (0.27)	0.96 (0.41)	0.66 (0.36)	
2F														4600	0.64 (0.45)	0.75 (0.41)	0.03 (0.24)	0.76 (0.30)	0.73 (0.33)	0.81 (0.31)	0.79 (0.31)	0.03 (0.22)	0.42 (0.40)	0.65 (0.36)	0.81 (0.31)	0.02 (0.23)	0.41 (0.38)	0.64 (0.31)	0.82 (0.35)	0.03 (0.22)	0.80 (0.36)	0.73 (0.30)	0.76 (0.30)	0.03 (0.24)	0.82 (0.45)	0.74 (0.41)
1F															0.94 (0.45)	0.28 (0.37)	0.07 (0.39)	0.22 (0.49)	0.92 (0.37)	0.18 (0.34)	0.02 (0.24)	0.97 (0.37)	0.18 (0.34)	0.02 (0.24)	0.86 (0.40)	0.18 (0.34)	0.02 (0.24)	0.18 (0.33)	0.85 (0.38)	0.18 (0.34)	0.02 (0.24)	0.91 (0.36)	0.96 (0.36)	0.28 (0.37)	0.94 (0.45)	0.94 (0.45)
															7200					7200					7200					7200						
															36000																					
															1	2				3	4				5	6										
			B フレーム (S=1/272)																																	


C フレーム (S=1/272)

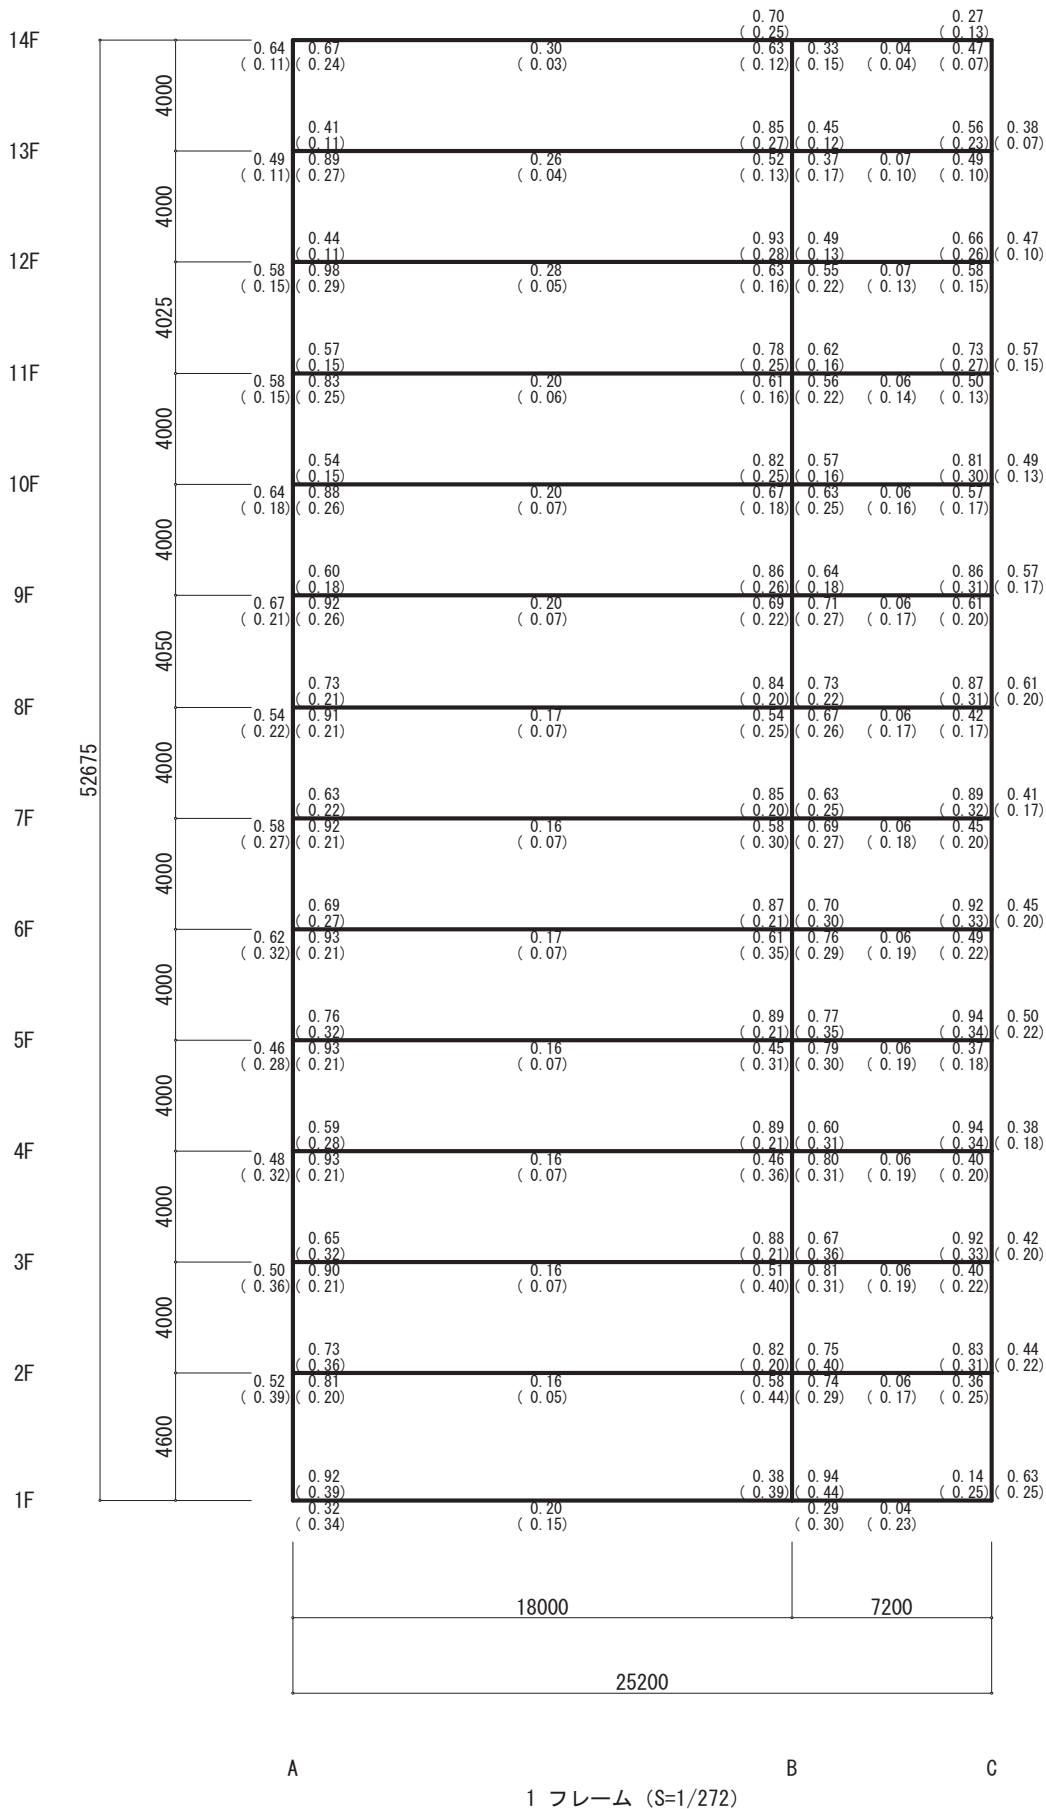



14F	52675	4000	0.88 (0.17)	0.69 (0.24)	0.35 (0.03)	0.75 (0.25)	0.44 (0.20)	0.07 (0.05)	0.24 (0.13)					
13F			4000	0.61 (0.15)	0.88 (0.23)	0.24 (0.05)	0.82 (0.23)	0.56 (0.16)	0.34 (0.17)	0.09 (0.08)	0.50 (0.11)	0.41 (0.07)		
12F				4025	0.79 (0.20)	0.60 (0.15)	0.95 (0.25)	0.26 (0.06)	0.91 (0.24)	0.59 (0.16)	0.57 (0.23)	0.07 (0.11)	0.62 (0.16)	0.49 (0.11)
11F			4000		0.73 (0.19)	0.73 (0.20)	0.89 (0.24)	0.21 (0.07)	0.82 (0.23)	0.76 (0.22)	0.50 (0.22)	0.06 (0.13)	0.60 (0.25)	0.64 (0.16)
10F				4000	0.80 (0.23)	0.72 (0.19)	0.94 (0.25)	0.21 (0.07)	0.87 (0.24)	0.72 (0.21)	0.85 (0.25)	0.58 (0.24)	0.05 (0.15)	0.69 (0.20)
9F			4050		0.84 (0.26)	0.80 (0.23)	0.98 (0.25)	0.21 (0.08)	0.91 (0.25)	0.81 (0.25)	0.89 (0.28)	0.67 (0.27)	0.05 (0.17)	0.75 (0.30)
8F				4000	0.64 (0.26)	0.89 (0.26)	0.96 (0.25)	0.21 (0.08)	0.86 (0.24)	0.91 (0.28)	0.77 (0.28)	0.57 (0.22)	0.03 (0.17)	0.70 (0.24)
7F			4000		0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.97 (0.25)	0.20 (0.08)	0.87 (0.24)	0.74 (0.28)	0.78 (0.29)	0.63 (0.25)	0.03 (0.19)	0.72 (0.29)
6F				4000	0.72 (0.32)	0.77 (0.29)	0.98 (0.25)	0.21 (0.08)	0.90 (0.25)	0.77 (0.29)	0.82 (0.32)	0.70 (0.27)	0.02 (0.20)	0.80 (0.34)
5F			4000		0.54 (0.27)	0.77 (0.32)	0.99 (0.25)	0.20 (0.08)	0.92 (0.25)	0.80 (0.32)	0.64 (0.28)	0.77 (0.30)	0.03 (0.22)	0.84 (0.29)
4F				4000	0.56 (0.29)	0.58 (0.27)	0.99 (0.25)	0.19 (0.08)	0.93 (0.25)	0.62 (0.28)	0.66 (0.31)	0.83 (0.32)	0.03 (0.24)	0.89 (0.33)
3F			4000		0.56 (0.32)	0.62 (0.29)	0.96 (0.25)	0.19 (0.07)	0.91 (0.25)	0.67 (0.31)	0.68 (0.35)	0.88 (0.33)	0.03 (0.24)	0.72 (0.38)
2F	4600	0.48 (0.35)		0.66 (0.32)	0.85 (0.23)	0.19 (0.06)	0.83 (0.23)	0.73 (0.35)	0.59 (0.38)	0.77 (0.30)	0.03 (0.21)	0.64 (0.41)	0.76 (0.38)	
1F			0.86 (0.35)	0.35 (0.40)	0.25 (0.17)	0.45 (0.47)	0.92 (0.38)	0.36 (0.37)	0.04 (0.29)	0.19 (0.30)	0.85 (0.41)			
			18000				7200							
			25200											
			A				B				C			
2 フレーム (S=1/272)														

2 フレーム (S=1/272)


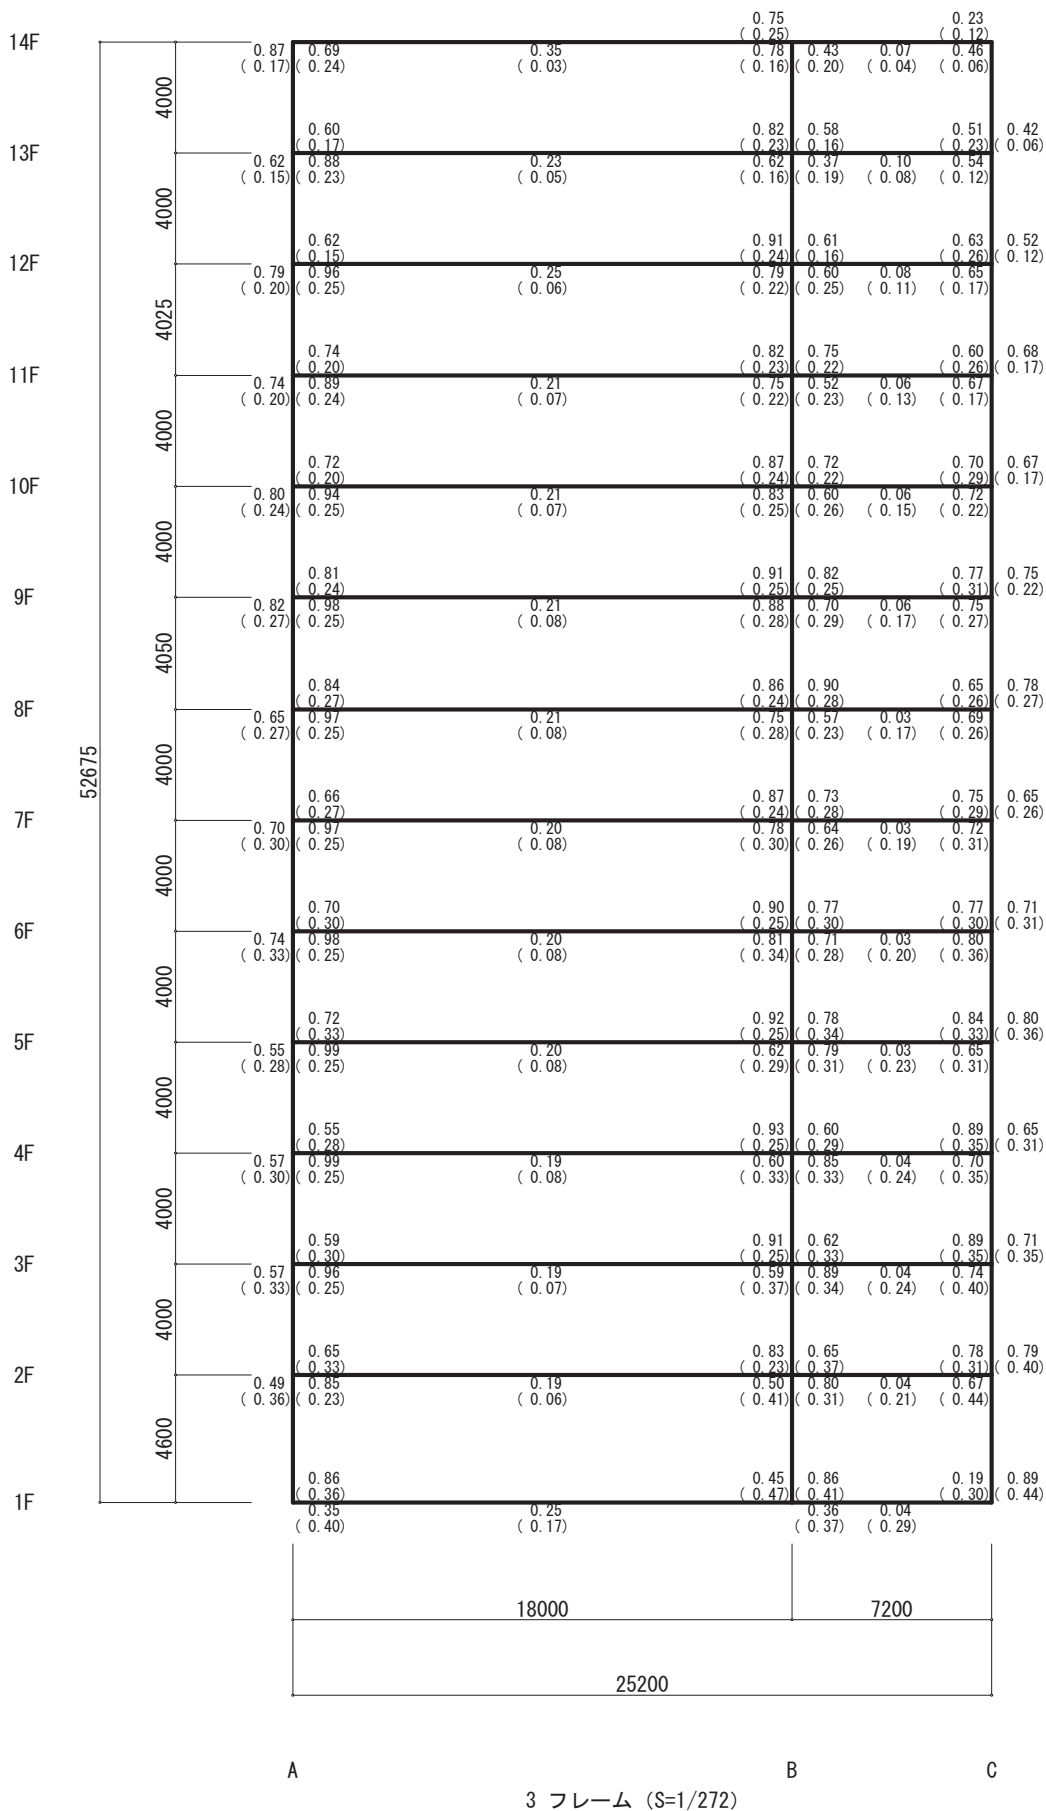


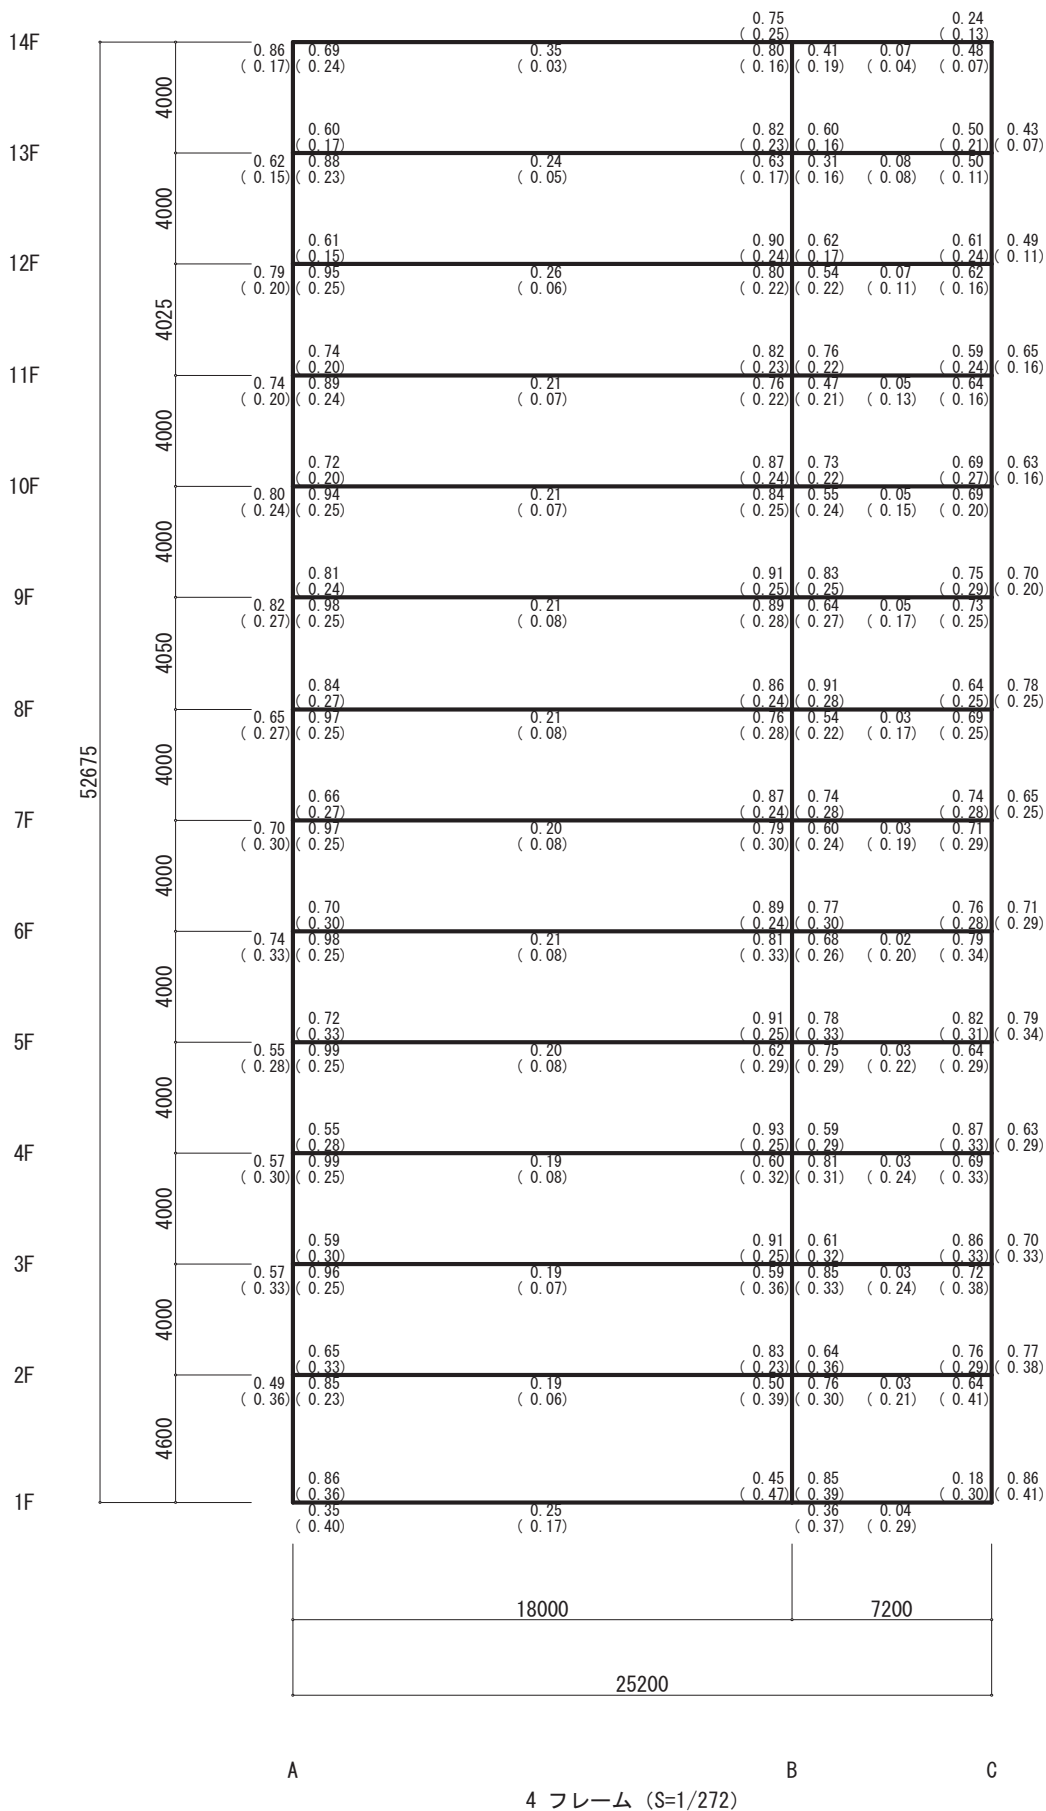

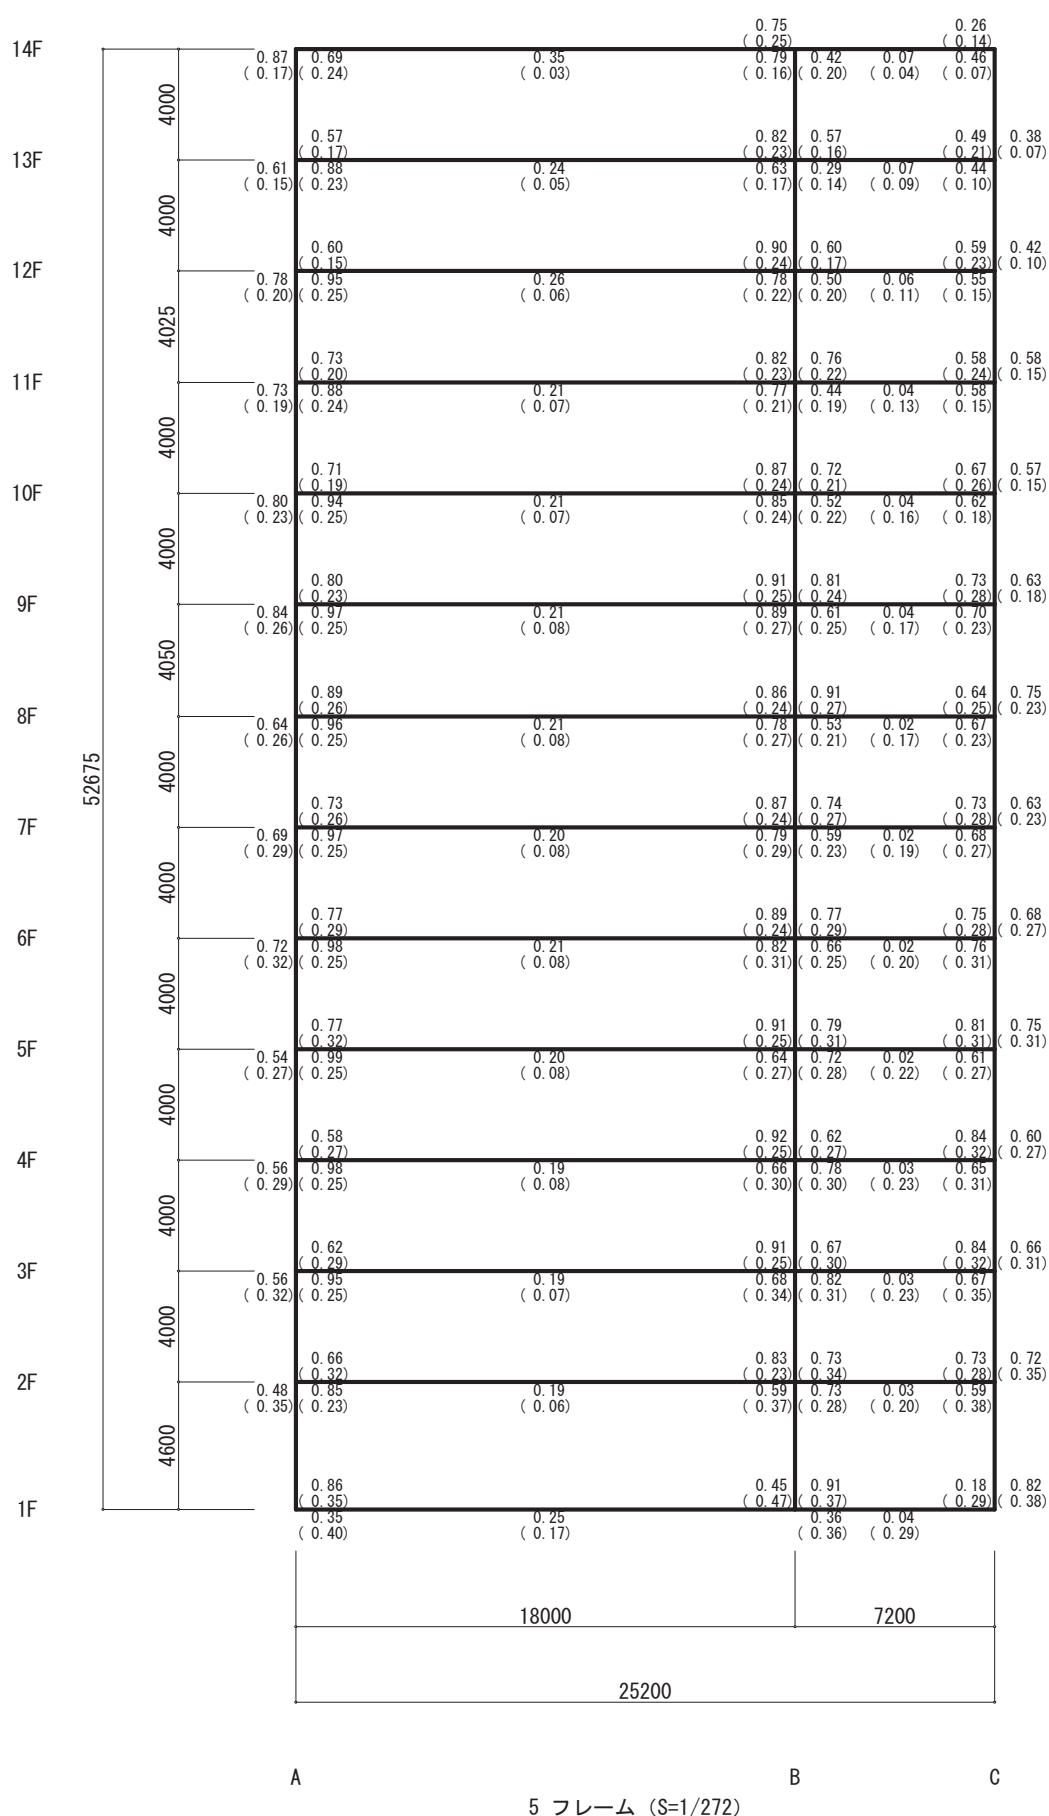

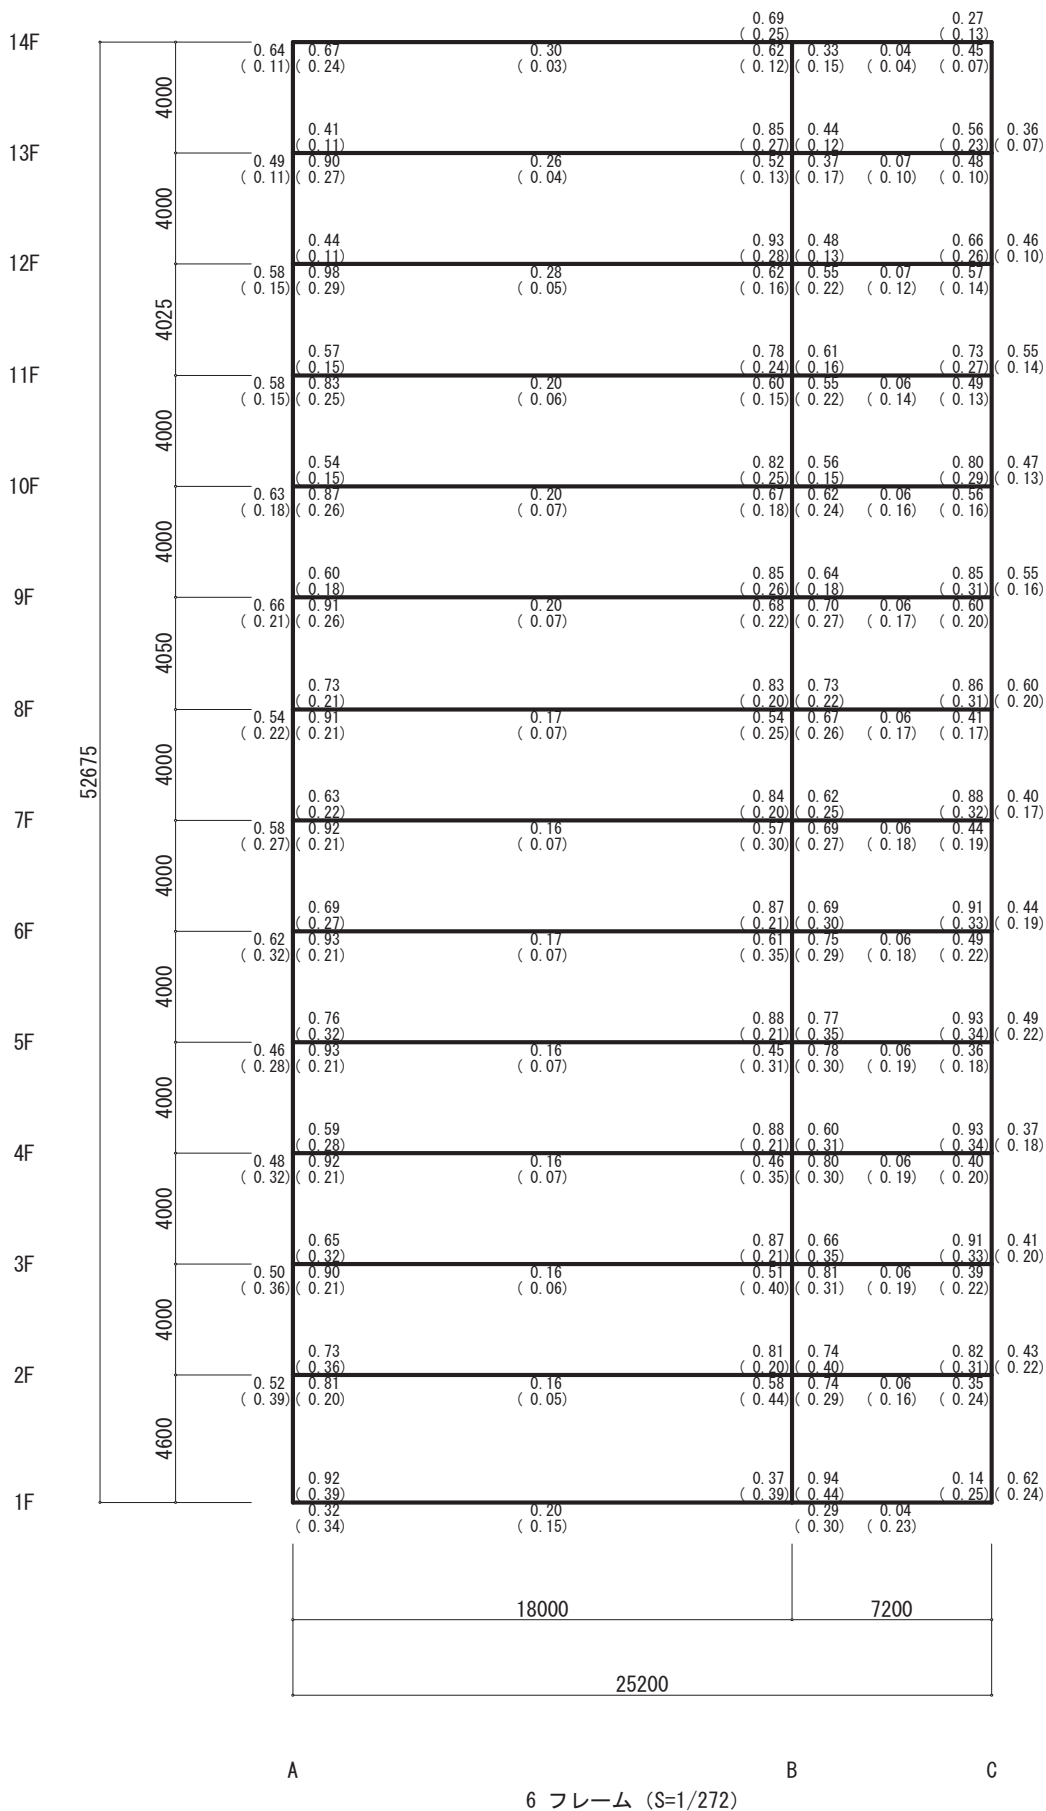

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

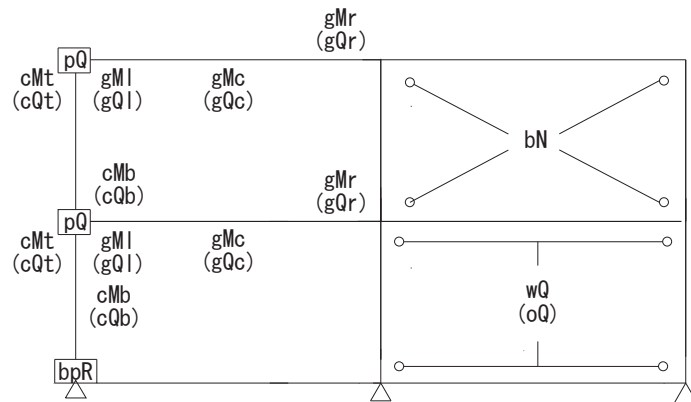

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


A フレーム (S=1/272)


52675	14F	4000	0.63 (0.05)	0.33 (0.15)	0.08 (0.06)	0.32 (0.09)	0.48 (0.21)	0.07 (0.11)	0.35 (0.09)	0.39 (0.18)	0.04 (0.09)	0.36 (0.09)	0.40 (0.20)	0.07 (0.11)	0.32 (0.09)	0.09 (0.10)	0.08 (0.06)	0.62 (0.05)						
						0.10 (0.10)			0.39 (0.20)		0.41 (0.19)		0.49 (0.21)		0.32 (0.15)									
	13F	4000	0.52 (0.09)	0.64 (0.24)	0.06 (0.15)	0.45 (0.14)	0.78 (0.30)	0.05 (0.20)	0.46 (0.14)	0.71 (0.28)	0.04 (0.19)	0.47 (0.14)	0.70 (0.29)	0.05 (0.20)	0.45 (0.14)	0.40 (0.16)	0.06 (0.14)	0.52 (0.09)	0.44 (0.05)					
						0.45 (0.05)		0.42 (0.16)		0.56 (0.09)		0.69 (0.29)		0.58 (0.09)		0.74 (0.29)		0.60 (0.09)		0.79 (0.31)		0.57 (0.09)		0.62 (0.24)
	12F	4025	0.63 (0.14)	0.87 (0.31)	0.08 (0.21)	0.56 (0.19)	0.97 (0.37)	0.05 (0.25)	0.57 (0.18)	0.89 (0.35)	0.04 (0.25)	0.58 (0.18)	0.89 (0.35)	0.05 (0.26)	0.56 (0.18)	0.60 (0.25)	0.08 (0.21)	0.62 (0.14)	0.48 (0.09)					
						0.49 (0.09)		0.62 (0.24)		0.59 (0.14)		0.89 (0.35)		0.61 (0.14)		0.93 (0.36)		0.62 (0.14)		0.99 (0.37)		0.60 (0.14)		0.85 (0.31)
	11F	4000	0.37 (0.15)	0.73 (0.26)	0.06 (0.18)	0.55 (0.19)	0.81 (0.30)	0.04 (0.21)	0.56 (0.18)	0.75 (0.28)	0.03 (0.21)	0.57 (0.18)	0.75 (0.29)	0.03 (0.22)	0.55 (0.18)	0.53 (0.21)	0.06 (0.18)	0.36 (0.15)	0.61 (0.14)					
						0.62 (0.14)		0.54 (0.21)		0.76 (0.19)		0.75 (0.29)		0.77 (0.18)		0.76 (0.18)		0.82 (0.30)		0.76 (0.18)		0.72 (0.26)		0.61 (0.14)
	10F	4000	0.44 (0.19)	0.81 (0.29)	0.06 (0.20)	0.64 (0.23)	0.90 (0.33)	0.03 (0.24)	0.65 (0.22)	0.83 (0.31)	0.03 (0.23)	0.66 (0.22)	0.84 (0.32)	0.03 (0.24)	0.64 (0.22)	0.61 (0.24)	0.06 (0.20)	0.44 (0.19)	0.56 (0.15)					
						0.57 (0.15)		0.63 (0.24)		0.72 (0.19)		0.84 (0.32)		0.72 (0.18)		0.86 (0.32)		0.73 (0.18)		0.91 (0.33)		0.72 (0.18)		0.80 (0.29)
	9F	4050	0.52 (0.24)	0.92 (0.32)	0.07 (0.23)	0.70 (0.26)	0.97 (0.35)	0.04 (0.26)	0.69 (0.25)	0.89 (0.33)	0.03 (0.25)	0.69 (0.25)	0.91 (0.34)	0.03 (0.26)	0.70 (0.26)	0.70 (0.28)	0.07 (0.23)	0.51 (0.24)	0.64 (0.19)					
						0.64 (0.19)		0.71 (0.28)		0.81 (0.23)		0.91 (0.34)		0.82 (0.22)		0.91 (0.34)		0.83 (0.22)		0.98 (0.36)		0.81 (0.22)		0.91 (0.32)
8F	4000	0.66 (0.27)	0.78 (0.28)	0.04 (0.21)	0.77 (0.27)	0.89 (0.34)	0.03 (0.25)	0.53 (0.25)	0.89 (0.34)	0.02 (0.25)	0.54 (0.24)	0.88 (0.33)	0.03 (0.25)	0.78 (0.26)	0.64 (0.24)	0.04 (0.21)	0.65 (0.26)	0.73 (0.24)						
					0.73 (0.24)		0.65 (0.24)		0.91 (0.26)		0.88 (0.33)		0.90 (0.25)		0.91 (0.34)		0.90 (0.25)		0.91 (0.34)		0.91 (0.26)		0.77 (0.28)	
7F	4000	0.71 (0.32)	0.82 (0.30)	0.04 (0.23)	0.78 (0.29)	0.92 (0.35)	0.03 (0.26)	0.60 (0.28)	0.89 (0.33)	0.02 (0.25)	0.60 (0.27)	0.90 (0.34)	0.03 (0.26)	0.79 (0.28)	0.70 (0.26)	0.04 (0.23)	0.71 (0.31)	0.62 (0.26)						
					0.63 (0.27)		0.71 (0.26)		0.74 (0.27)		0.90 (0.34)		0.73 (0.25)		0.91 (0.34)		0.74 (0.24)		0.94 (0.35)		0.74 (0.26)		0.82 (0.29)	
6F	4000	0.79 (0.37)	0.87 (0.31)	0.04 (0.24)	0.82 (0.31)	0.95 (0.36)	0.03 (0.26)	0.64 (0.32)	0.92 (0.35)	0.02 (0.26)	0.63 (0.31)	0.93 (0.35)	0.03 (0.26)	0.82 (0.30)	0.74 (0.28)	0.04 (0.24)	0.78 (0.37)	0.69 (0.31)						
					0.70 (0.32)		0.75 (0.28)		0.77 (0.29)		0.93 (0.35)		0.77 (0.28)		0.94 (0.35)		0.77 (0.27)		0.96 (0.36)		0.77 (0.28)		0.86 (0.31)	
5F	4000	0.61 (0.32)	0.92 (0.34)	0.03 (0.26)	0.64 (0.26)	0.98 (0.37)	0.03 (0.28)	0.48 (0.28)	0.96 (0.36)	0.02 (0.27)	0.48 (0.27)	0.97 (0.37)	0.03 (0.28)	0.64 (0.26)	0.80 (0.31)	0.03 (0.26)	0.61 (0.32)	0.77 (0.37)						
					0.77 (0.37)		0.80 (0.31)		0.80 (0.31)		0.97 (0.37)		0.78 (0.32)		0.97 (0.37)		0.78 (0.31)		0.99 (0.38)		0.79 (0.30)		0.91 (0.33)	
4F	4000	0.66 (0.37)	0.95 (0.35)	0.03 (0.27)	0.66 (0.29)	0.99 (0.38)	0.03 (0.28)	0.50 (0.32)	0.97 (0.37)	0.02 (0.28)	0.50 (0.31)	0.98 (0.37)	0.03 (0.28)	0.66 (0.29)	0.84 (0.33)	0.03 (0.27)	0.66 (0.36)	0.60 (0.32)						
					0.60 (0.32)		0.85 (0.33)		0.62 (0.26)		0.98 (0.37)		0.60 (0.28)		0.99 (0.37)		0.59 (0.27)		1.00 (0.38)		0.62 (0.26)		0.94 (0.35)	
3F	4000	0.70 (0.41)	0.96 (0.35)	0.03 (0.28)	0.68 (0.33)	0.95 (0.36)	0.03 (0.27)	0.50 (0.36)	0.95 (0.36)	0.02 (0.27)	0.50 (0.35)	0.96 (0.36)	0.03 (0.27)	0.68 (0.32)	0.87 (0.34)	0.03 (0.27)	0.69 (0.41)	0.66 (0.36)						
					0.67 (0.37)		0.86 (0.34)		0.67 (0.29)		0.95 (0.36)		0.62 (0.32)		0.96 (0.36)		0.61 (0.31)		0.96 (0.37)		0.67 (0.29)		0.96 (0.35)	
2F	4000	0.64 (0.45)	0.82 (0.31)	0.03 (0.24)	0.59 (0.37)	0.79 (0.31)	0.03 (0.22)	0.42 (0.40)	0.81 (0.31)	0.02 (0.23)	0.41 (0.38)	0.81 (0.31)	0.03 (0.22)	0.59 (0.36)	0.76 (0.30)	0.03 (0.24)	0.64 (0.45)	0.74 (0.41)						
					0.75 (0.41)		0.76 (0.30)		0.73 (0.33)		0.81 (0.31)		0.65 (0.36)		0.82 (0.32)		0.64 (0.35)		0.80 (0.31)		0.73 (0.32)		0.82 (0.31)	
1F	4600	0.94 (0.45)	0.28 (0.37)	0.07 (0.39)	0.18 (0.34)	0.02 (0.24)	0.18 (0.34)	0.02 (0.24)	0.18 (0.34)	0.02 (0.24)	0.18 (0.33)	0.02 (0.24)	0.18 (0.33)	0.02 (0.24)	0.22 (0.49)	0.07 (0.39)	0.94 (0.45)							
				0.22 (0.49)		0.92 (0.37)		0.18 (0.34)		0.86 (0.40)		0.18 (0.34)		0.85 (0.38)		0.18 (0.34)		0.91 (0.36)		0.28 (0.37)		0.94 (0.45)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200											
			36000																					
			1		2		3		4		5		6											
			B フレーム (S=1/272)																					


52675	14F	4000	0.23 (0.05)	0.32 (0.17)	0.10 (0.05)	0.30 (0.06)	0.37 (0.18)	0.08 (0.06)	0.29 (0.06)	0.31 (0.17)	0.28 (0.16)	0.07 (0.05)	0.32 (0.07)	0.34 (0.18)	0.35 (0.18)	0.07 (0.07)	0.41 (0.19)	0.28 (0.06)	0.20 (0.15)	0.11 (0.03)	0.21 (0.04)	0.28 (0.15)			
			0.38 (0.05)	0.37 (0.17)	0.41 (0.06)	0.59 (0.28)	0.42 (0.06)	0.66 (0.29)	0.43 (0.07)	0.55 (0.21)	0.38 (0.06)	0.53 (0.20)	0.36 (0.04)												
	13F	4000	0.27 (0.08)	0.58 (0.21)	0.08 (0.10)	0.41 (0.10)	0.64 (0.29)	0.10 (0.12)	0.41 (0.11)	0.58 (0.27)	0.09 (0.12)	0.40 (0.10)	0.50 (0.20)	0.06 (0.09)	0.34 (0.09)	0.39 (0.17)	0.07 (0.09)	0.26 (0.07)	0.49 (0.07)						
			0.47 (0.08)	0.52 (0.21)	0.49 (0.10)	0.73 (0.32)	0.52 (0.11)	0.80 (0.33)	0.49 (0.10)	0.66 (0.23)	0.42 (0.09)	0.69 (0.24)	0.46 (0.07)												
	12F	4025	0.36 (0.12)	0.73 (0.24)	0.09 (0.13)	0.53 (0.15)	0.79 (0.33)	0.10 (0.15)	0.54 (0.15)	0.72 (0.32)	0.09 (0.16)	0.52 (0.14)	0.61 (0.23)	0.06 (0.12)	0.46 (0.13)	0.55 (0.22)	0.08 (0.12)	0.34 (0.12)	0.49 (0.12)						
			0.57 (0.12)	0.43 (0.16)	0.64 (0.15)	0.54 (0.22)	0.68 (0.15)	0.59 (0.23)	0.65 (0.14)	0.54 (0.17)	0.58 (0.13)	0.59 (0.18)	0.55 (0.12)												
	11F	4000	0.50 (0.12)	0.62 (0.18)	0.06 (0.11)	0.56 (0.14)	0.58 (0.23)	0.06 (0.12)	0.57 (0.15)	0.53 (0.22)	0.05 (0.12)	0.55 (0.14)	0.50 (0.17)	0.04 (0.10)	0.49 (0.12)	0.46 (0.16)	0.06 (0.11)	0.49 (0.11)	0.55 (0.12)						
			0.49 (0.12)	0.53 (0.18)	0.64 (0.14)	0.64 (0.20)	0.67 (0.15)	0.70 (0.26)	0.63 (0.14)	0.63 (0.20)	0.57 (0.12)	0.69 (0.20)	0.47 (0.11)												
	10F	4000	0.57 (0.15)	0.72 (0.21)	0.06 (0.13)	0.62 (0.18)	0.69 (0.26)	0.06 (0.15)	0.64 (0.20)	0.63 (0.25)	0.05 (0.15)	0.61 (0.18)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.54 (0.16)	0.56 (0.19)	0.06 (0.13)	0.56 (0.15)	0.58 (0.11)						
			0.57 (0.15)	0.59 (0.20)	0.71 (0.18)	0.68 (0.26)	0.75 (0.20)	0.73 (0.27)	0.70 (0.18)	0.66 (0.20)	0.63 (0.16)	0.75 (0.22)	0.55 (0.15)												
	9F	4050	0.61 (0.19)	0.77 (0.22)	0.07 (0.14)	0.66 (0.23)	0.72 (0.27)	0.06 (0.16)	0.67 (0.25)	0.67 (0.26)	0.05 (0.16)	0.64 (0.23)	0.62 (0.20)	0.04 (0.13)	0.57 (0.21)	0.62 (0.20)	0.06 (0.14)	0.60 (0.19)	0.55 (0.15)						
			0.61 (0.19)	0.61 (0.20)	0.80 (0.23)	0.73 (0.28)	0.78 (0.25)	0.78 (0.29)	0.78 (0.23)	0.69 (0.21)	0.75 (0.21)	0.75 (0.22)	0.60 (0.19)												
	8F	4000	0.42 (0.16)	0.78 (0.23)	0.06 (0.15)	0.45 (0.21)	0.77 (0.29)	0.05 (0.17)	0.47 (0.23)	0.72 (0.27)	0.05 (0.17)	0.45 (0.21)	0.65 (0.20)	0.04 (0.14)	0.37 (0.19)	0.64 (0.21)	0.05 (0.15)	0.41 (0.16)	0.60 (0.19)						
			0.41 (0.16)	0.64 (0.21)	0.67 (0.21)	0.78 (0.29)	0.65 (0.23)	0.82 (0.30)	0.65 (0.21)	0.72 (0.22)	0.63 (0.19)	0.77 (0.23)	0.40 (0.16)												
7F	4000	0.45 (0.19)	0.79 (0.24)	0.05 (0.16)	0.47 (0.26)	0.82 (0.30)	0.05 (0.19)	0.50 (0.28)	0.76 (0.29)	0.05 (0.19)	0.47 (0.26)	0.67 (0.21)	0.03 (0.14)	0.40 (0.24)	0.67 (0.21)	0.05 (0.15)	0.44 (0.19)	0.40 (0.16)							
		0.45 (0.19)	0.69 (0.22)	0.72 (0.26)	0.80 (0.30)	0.71 (0.28)	0.84 (0.31)	0.71 (0.26)	0.73 (0.22)	0.68 (0.24)	0.81 (0.24)	0.44 (0.19)													
6F	4000	0.49 (0.22)	0.83 (0.24)	0.05 (0.16)	0.51 (0.31)	0.83 (0.31)	0.05 (0.19)	0.53 (0.34)	0.79 (0.30)	0.05 (0.19)	0.50 (0.32)	0.69 (0.22)	0.04 (0.15)	0.43 (0.29)	0.72 (0.23)	0.05 (0.16)	0.49 (0.21)	0.49 (0.21)							
		0.50 (0.22)	0.72 (0.23)	0.79 (0.31)	0.82 (0.31)	0.80 (0.34)	0.86 (0.32)	0.79 (0.32)	0.74 (0.23)	0.75 (0.29)	0.82 (0.25)	0.49 (0.21)													
5F	4000	0.37 (0.18)	0.84 (0.25)	0.05 (0.17)	0.37 (0.27)	0.85 (0.31)	0.05 (0.20)	0.40 (0.29)	0.82 (0.31)	0.05 (0.20)	0.37 (0.27)	0.71 (0.22)	0.03 (0.15)	0.32 (0.25)	0.74 (0.24)	0.05 (0.17)	0.36 (0.18)	0.49 (0.21)							
		0.38 (0.18)	0.74 (0.24)	0.64 (0.27)	0.84 (0.31)	0.65 (0.29)	0.87 (0.32)	0.63 (0.27)	0.73 (0.23)	0.60 (0.25)	0.82 (0.25)	0.37 (0.18)													
4F	4000	0.40 (0.20)	0.83 (0.25)	0.05 (0.17)	0.39 (0.31)	0.86 (0.32)	0.05 (0.20)	0.42 (0.34)	0.83 (0.31)	0.05 (0.20)	0.39 (0.32)	0.71 (0.22)	0.03 (0.15)	0.34 (0.29)	0.76 (0.24)	0.04 (0.17)	0.40 (0.20)	0.37 (0.18)							
		0.42 (0.20)	0.75 (0.24)	0.70 (0.31)	0.82 (0.31)	0.71 (0.34)	0.85 (0.31)	0.70 (0.32)	0.71 (0.22)	0.66 (0.29)	0.82 (0.25)	0.41 (0.20)													
3F	4000	0.40 (0.22)	0.82 (0.25)	0.05 (0.17)	0.41 (0.36)	0.84 (0.31)	0.05 (0.19)	0.43 (0.38)	0.82 (0.31)	0.05 (0.19)	0.41 (0.36)	0.69 (0.22)	0.04 (0.14)	0.38 (0.33)	0.76 (0.24)	0.04 (0.17)	0.39 (0.22)	0.41 (0.20)							
		0.44 (0.22)	0.68 (0.22)	0.76 (0.36)	0.73 (0.28)	0.79 (0.38)	0.74 (0.28)	0.77 (0.36)	0.62 (0.20)	0.72 (0.33)	0.73 (0.23)	0.43 (0.22)													
2F	4000	0.36 (0.24)	0.73 (0.23)	0.05 (0.14)	0.45 (0.40)	0.73 (0.28)	0.05 (0.16)	0.47 (0.43)	0.72 (0.28)	0.05 (0.17)	0.45 (0.40)	0.61 (0.20)	0.04 (0.12)	0.41 (0.37)	0.70 (0.22)	0.04 (0.14)	0.35 (0.24)	0.43 (0.22)							
		0.63 (0.24)	0.12 (0.27)	0.85 (0.40)	0.10 (0.20)	0.89 (0.43)	0.11 (0.21)	0.86 (0.40)	0.11 (0.21)	0.86 (0.40)	0.10 (0.20)	0.82 (0.37)	0.10 (0.20)	0.82 (0.37)	0.13 (0.24)	0.62 (0.24)	0.62 (0.24)								
1F	4600	0.13 (0.24)	0.05 (0.19)	0.10 (0.20)	0.02 (0.12)	0.11 (0.21)	0.02 (0.13)	0.10 (0.19)	0.02 (0.13)	0.10 (0.19)	0.02 (0.11)	0.12 (0.27)	0.02 (0.11)	0.12 (0.27)	0.05 (0.19)	0.05 (0.19)	0.12 (0.27)	0.05 (0.19)	0.12 (0.27)	0.62 (0.24)					
		36000																							
		7200				7200				7200				7200				7200							
		C フレーム (S=1/272)																							
		1				2				3				4				5				6			


14F	52675	4000	0.64 (0.11)	0.67 (0.24)	0.30 (0.03)	0.70 (0.25)	0.33 (0.15)	0.04 (0.04)	0.27 (0.07)	
13F			4000	0.49 (0.11)	0.41 (0.11)	0.26 (0.04)	0.85 (0.27)	0.45 (0.12)	0.07 (0.10)	0.38 (0.07)
12F				4025	0.58 (0.15)	0.44 (0.11)	0.28 (0.05)	0.93 (0.28)	0.49 (0.13)	0.07 (0.13)
11F			4000		0.58 (0.15)	0.57 (0.15)	0.20 (0.06)	0.78 (0.25)	0.62 (0.16)	0.06 (0.14)
10F				4000	0.64 (0.18)	0.54 (0.15)	0.20 (0.07)	0.82 (0.25)	0.57 (0.16)	0.06 (0.16)
9F			4050		0.67 (0.21)	0.60 (0.18)	0.20 (0.07)	0.86 (0.26)	0.64 (0.18)	0.06 (0.17)
8F				4000	0.54 (0.22)	0.73 (0.21)	0.17 (0.07)	0.84 (0.20)	0.73 (0.22)	0.06 (0.17)
7F			4000		0.58 (0.27)	0.63 (0.22)	0.16 (0.07)	0.85 (0.20)	0.63 (0.25)	0.06 (0.18)
6F				4000	0.62 (0.32)	0.69 (0.27)	0.17 (0.07)	0.87 (0.21)	0.70 (0.30)	0.06 (0.19)
5F			4000		0.46 (0.28)	0.76 (0.32)	0.16 (0.07)	0.89 (0.21)	0.77 (0.35)	0.06 (0.19)
4F				4000	0.48 (0.32)	0.59 (0.28)	0.16 (0.07)	0.89 (0.21)	0.60 (0.31)	0.06 (0.19)
3F			4000		0.50 (0.36)	0.65 (0.32)	0.16 (0.07)	0.88 (0.21)	0.67 (0.36)	0.06 (0.19)
2F				4600	0.52 (0.39)	0.73 (0.36)	0.16 (0.05)	0.82 (0.20)	0.75 (0.40)	0.06 (0.17)
1F					0.32 (0.34)	0.92 (0.39)	0.20 (0.15)	0.38 (0.39)	0.94 (0.44)	0.04 (0.23)
			18000				7200			
			25200							
A			B				C			
1 フレーム (S=1/272)										

14F	52675	4000	0.88 (0.17)	0.69 (0.24)	0.35 (0.03)	0.75 (0.25)	0.44 (0.20)	0.07 (0.05)	0.24 (0.13)				
13F			0.61 (0.15)	0.57 (0.17)	0.88 (0.23)	0.24 (0.05)	0.82 (0.23)	0.56 (0.16)	0.34 (0.17)	0.09 (0.08)	0.50 (0.23)	0.41 (0.07)	
12F			0.79 (0.20)	0.60 (0.15)	0.95 (0.25)	0.26 (0.06)	0.91 (0.24)	0.59 (0.16)	0.57 (0.23)	0.07 (0.11)	0.62 (0.26)	0.49 (0.11)	
11F			0.73 (0.19)	0.73 (0.20)	0.89 (0.24)	0.21 (0.07)	0.82 (0.23)	0.76 (0.22)	0.77 (0.21)	0.50 (0.22)	0.06 (0.13)	0.60 (0.25)	0.64 (0.16)
10F			0.80 (0.23)	0.72 (0.19)	0.94 (0.25)	0.21 (0.07)	0.87 (0.24)	0.72 (0.21)	0.85 (0.25)	0.58 (0.24)	0.05 (0.15)	0.69 (0.20)	0.64 (0.16)
9F			0.84 (0.26)	0.80 (0.23)	0.98 (0.25)	0.21 (0.08)	0.91 (0.25)	0.81 (0.25)	0.89 (0.28)	0.67 (0.27)	0.05 (0.17)	0.75 (0.25)	0.71 (0.20)
8F			0.64 (0.26)	0.89 (0.26)	0.96 (0.25)	0.21 (0.08)	0.86 (0.24)	0.91 (0.28)	0.77 (0.28)	0.57 (0.22)	0.03 (0.17)	0.70 (0.24)	0.80 (0.25)
7F			0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.97 (0.25)	0.20 (0.08)	0.87 (0.24)	0.74 (0.28)	0.78 (0.29)	0.63 (0.25)	0.03 (0.19)	0.72 (0.29)	0.67 (0.24)
6F			0.72 (0.32)	0.77 (0.29)	0.98 (0.25)	0.21 (0.08)	0.90 (0.25)	0.77 (0.29)	0.82 (0.32)	0.70 (0.27)	0.02 (0.20)	0.80 (0.34)	0.72 (0.29)
5F			0.54 (0.27)	0.77 (0.32)	0.99 (0.25)	0.20 (0.08)	0.92 (0.25)	0.80 (0.32)	0.64 (0.28)	0.77 (0.30)	0.03 (0.22)	0.84 (0.29)	0.79 (0.34)
4F			0.56 (0.29)	0.58 (0.27)	0.99 (0.25)	0.19 (0.08)	0.93 (0.25)	0.62 (0.28)	0.66 (0.31)	0.83 (0.32)	0.03 (0.24)	0.87 (0.34)	0.64 (0.29)
3F			0.56 (0.32)	0.62 (0.29)	0.96 (0.25)	0.19 (0.07)	0.91 (0.25)	0.67 (0.31)	0.68 (0.35)	0.86 (0.33)	0.03 (0.24)	0.87 (0.34)	0.70 (0.33)
2F			0.48 (0.35)	0.66 (0.32)	0.85 (0.23)	0.19 (0.06)	0.83 (0.23)	0.73 (0.35)	0.59 (0.38)	0.77 (0.30)	0.03 (0.21)	0.76 (0.30)	0.76 (0.38)
1F			0.86 (0.35)		0.45 (0.47)	0.92 (0.38)	0.19 (0.41)				0.85 (0.41)		
			0.35 (0.40)	0.25 (0.17)		0.36 (0.37)	0.04 (0.29)						
			18000				7200						
			25200										
	A						B					C	
	2 フレーム (S=1/272)												

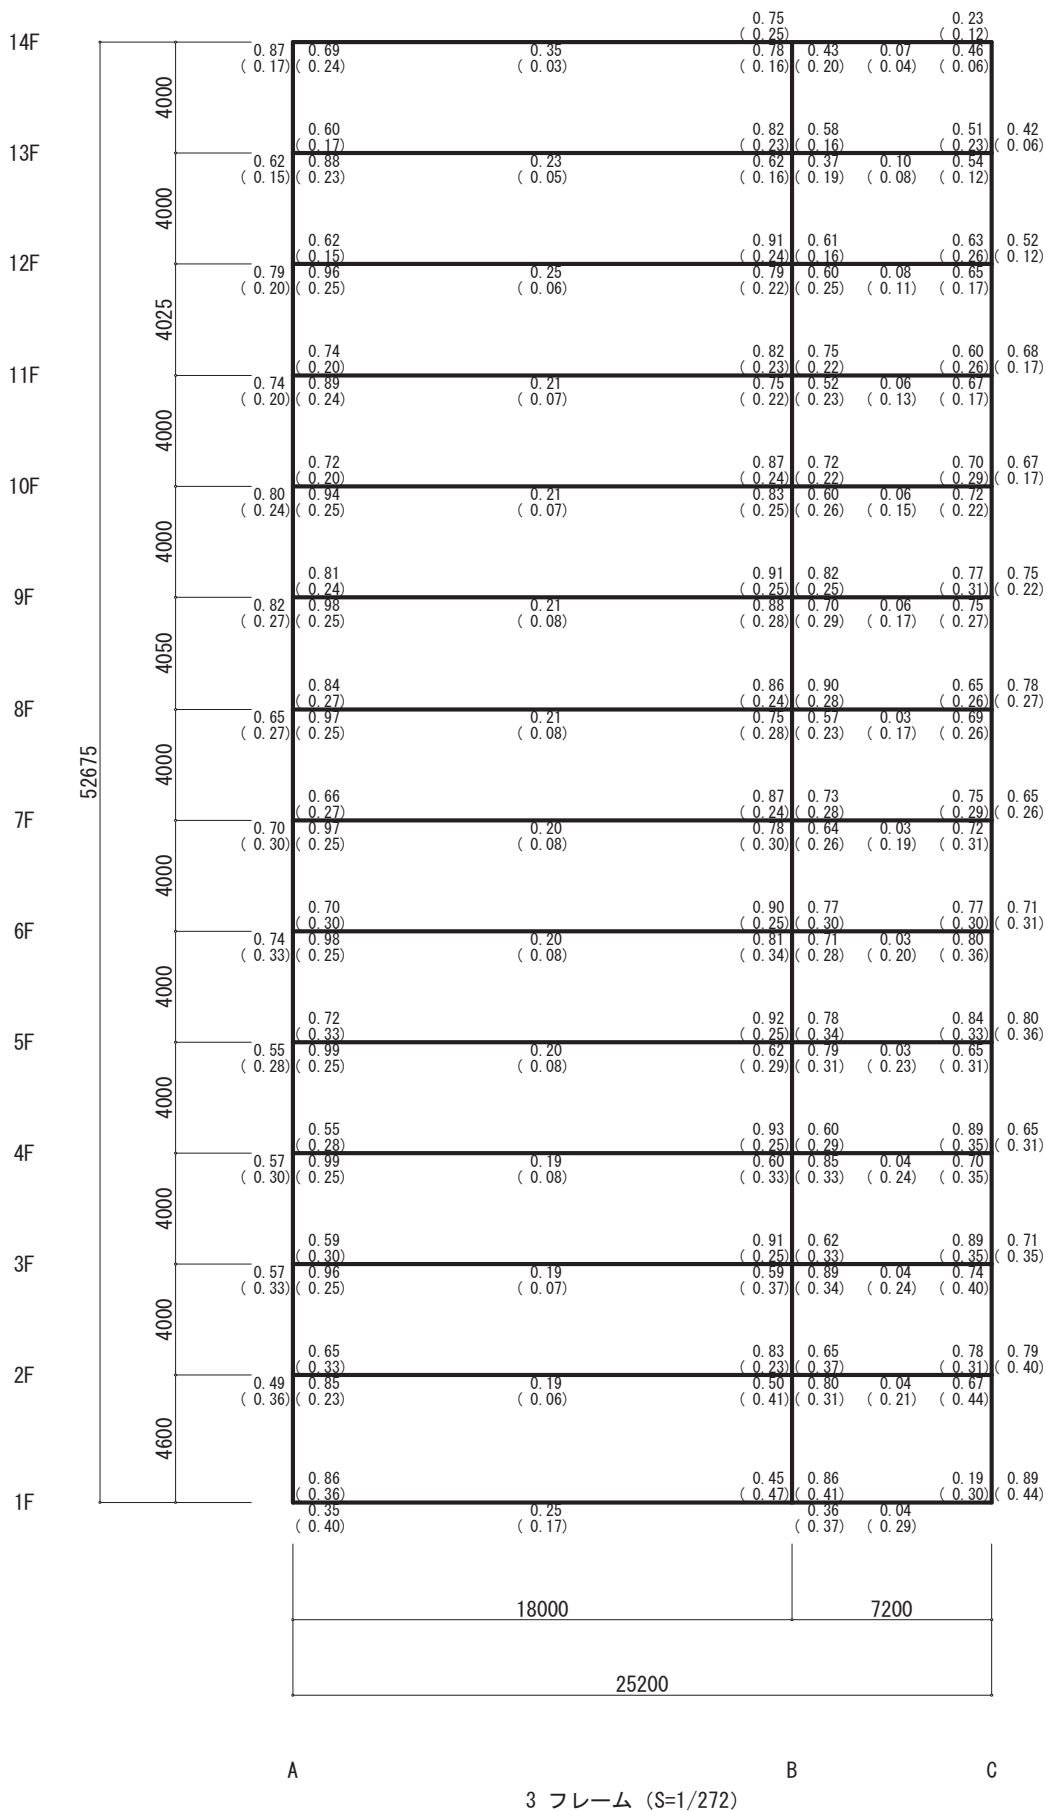

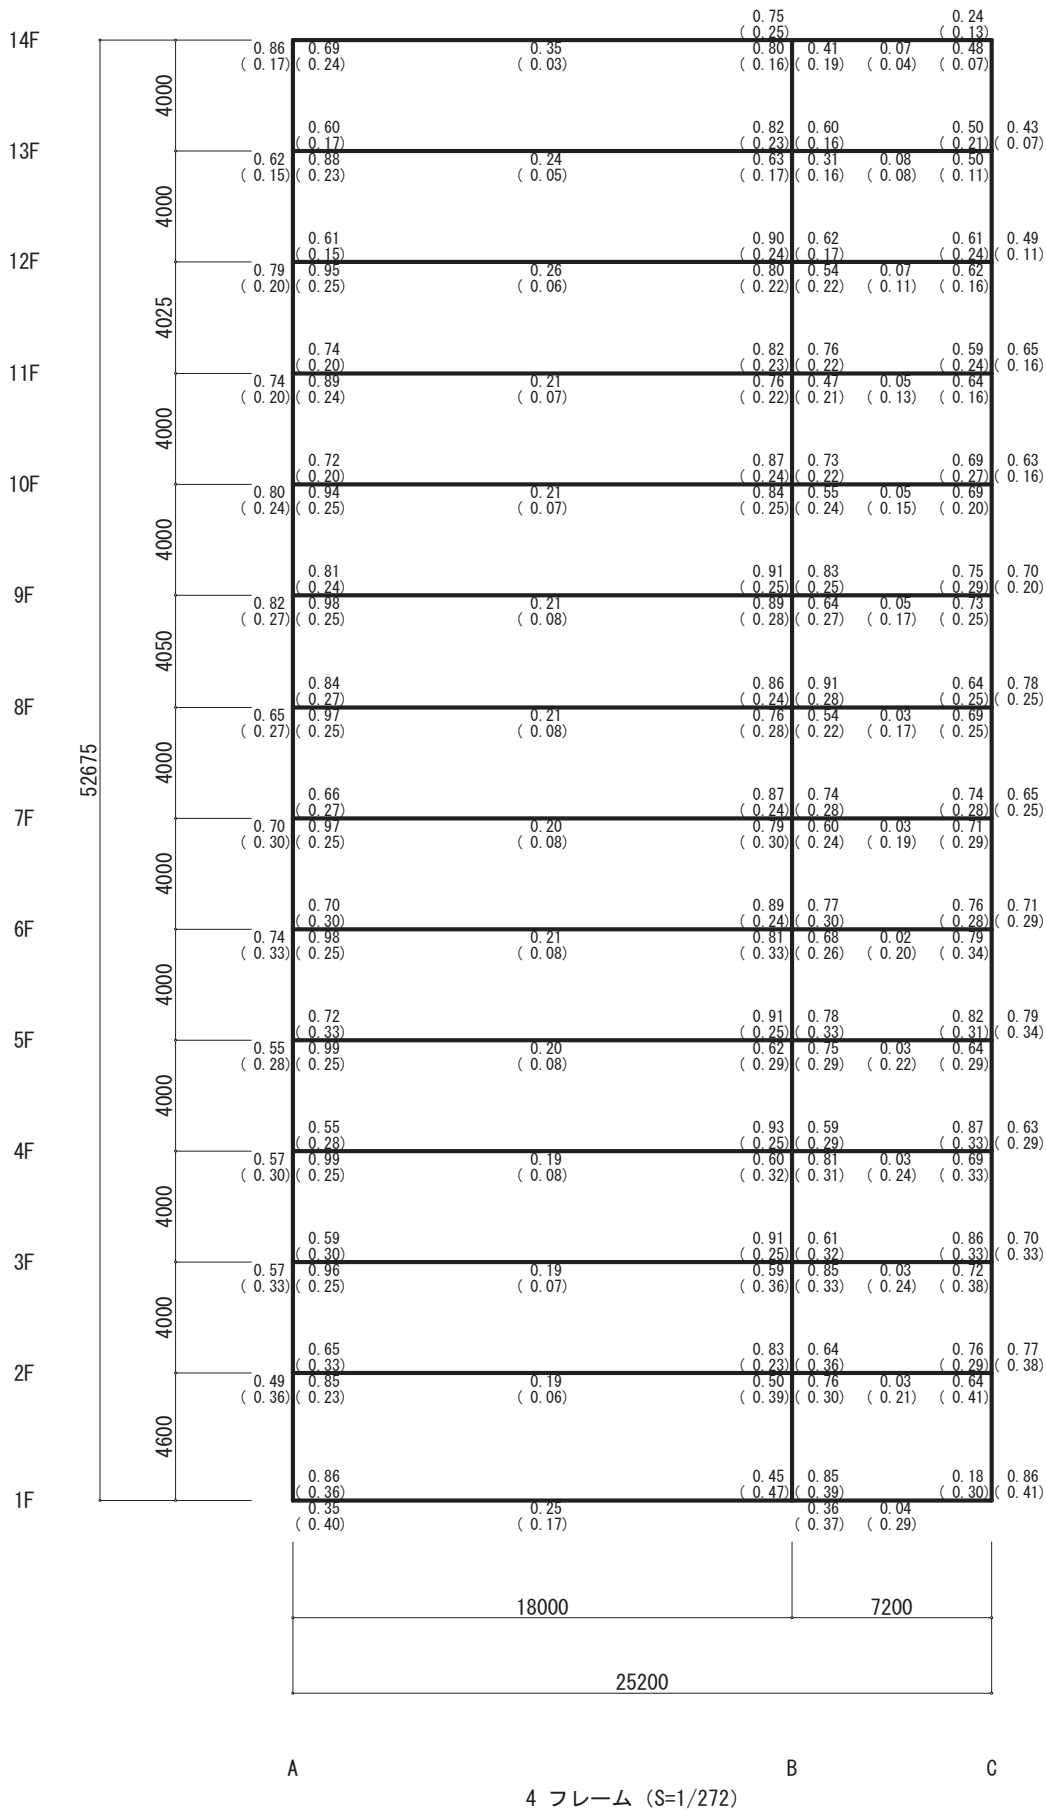

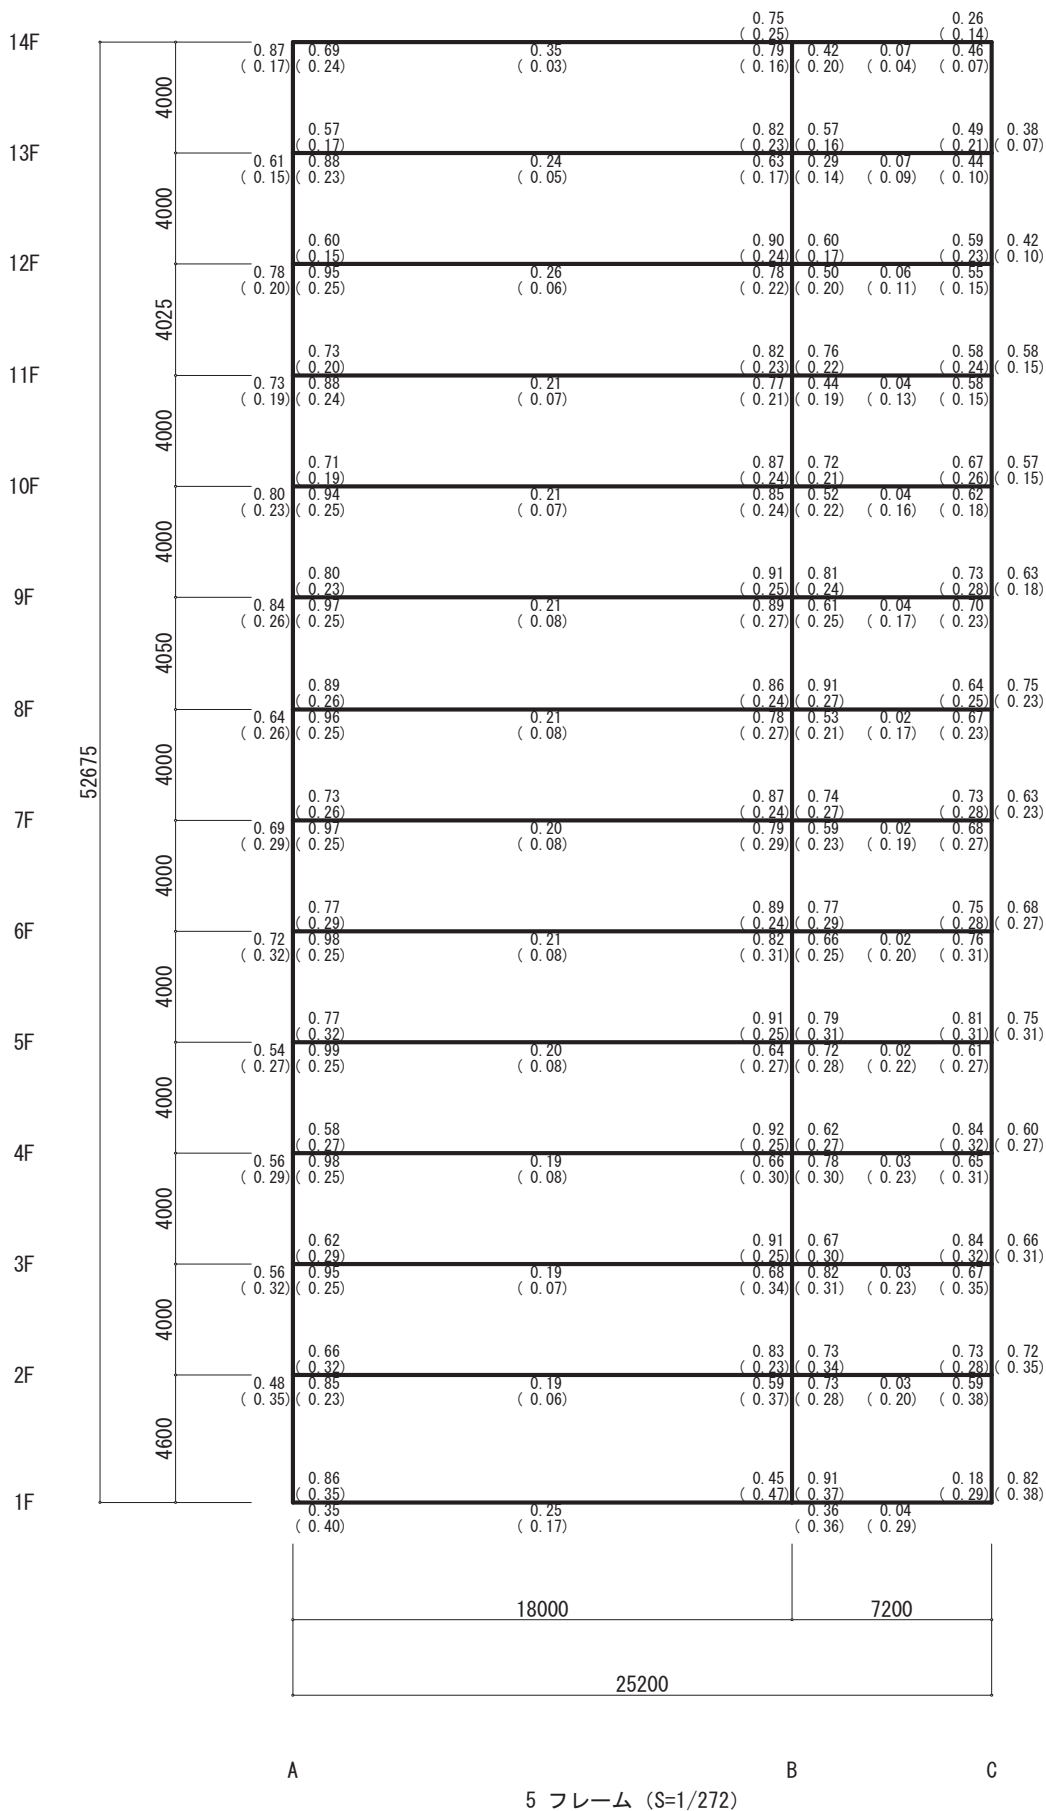

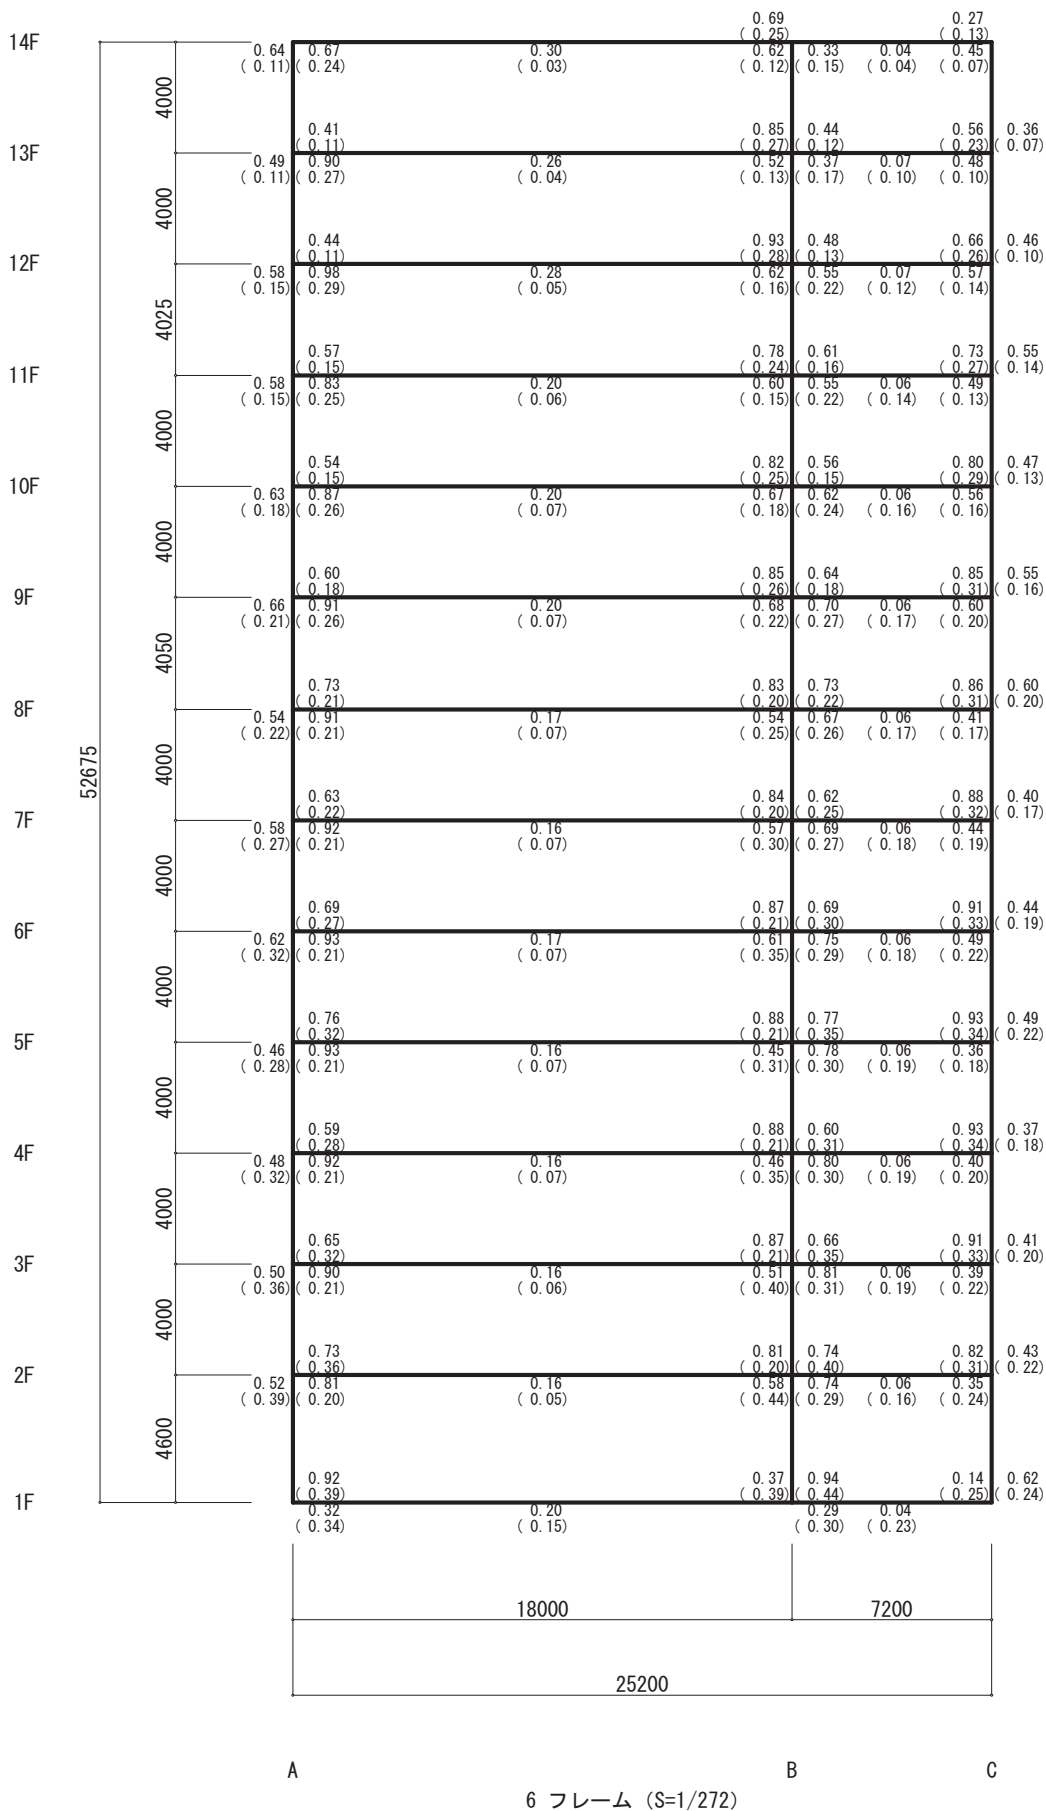

A-4.8.2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定	
最大曲げ応力度比	
最大せん断応力度比	

14F					
13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.25 0.44	OK 0.16 0.30	OK 0.16 0.31	OK 0.16 0.30	OK 0.25 0.44
	1	2	3	4	5
	A フレーム (S=1/242)				

14F					
13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.28 0.49	OK 0.18 0.34	OK 0.18 0.34	OK 0.18 0.34	OK 0.28 0.49
	1	2	3	4	5

B フレーム (S=1/242)

14F					
13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.13 0.27	OK 0.10 0.20	OK 0.11 0.21	OK 0.10 0.20	OK 0.13 0.27
	1	2	3	4	5

C フレーム (S=1/242)

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.440.39	OK0.290.30
	A	B
	C	
	1 フレーム (S=1/242)	

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.550.47	OK0.370.37
	A	B
	C	
	2 フレーム (S=1/242)	

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.550.47	OK0.370.37
A	3 フレーム (S=1/242)	B C

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.550.47	OK0.370.37
	A	B
	C	
	4 フレーム (S=1/242)	

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.550.47	OK0.370.36
A	5 フレーム (S=1/242)	B
		C

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.440.39	OK0.290.30
A	6 フレーム (S=1/242)	B
		C

(2) Sはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

14F	OK 0.26 0.12	OK 0.40 0.17	OK 0.34 0.15	OK 0.40 0.17	OK 0.26 0.12
13F	OK 0.52 0.20	OK 0.67 0.27	OK 0.63 0.26	OK 0.67 0.26	OK 0.51 0.20
12F	OK 0.72 0.27	OK 0.84 0.32	OK 0.80 0.31	OK 0.84 0.32	OK 0.72 0.27
11F	OK 0.64 0.23	OK 0.72 0.27	OK 0.69 0.26	OK 0.72 0.27	OK 0.64 0.23
10F	OK 0.73 0.26	OK 0.81 0.30	OK 0.78 0.29	OK 0.81 0.30	OK 0.73 0.26
9F	OK 0.82 0.29	OK 0.87 0.32	OK 0.82 0.31	OK 0.87 0.32	OK 0.82 0.29
8F	OK 0.69 0.25	OK 0.80 0.31	OK 0.81 0.31	OK 0.80 0.31	OK 0.69 0.25
7F	OK 0.73 0.27	OK 0.82 0.31	OK 0.80 0.30	OK 0.82 0.31	OK 0.73 0.26
6F	OK 0.77 0.28	OK 0.84 0.32	OK 0.83 0.31	OK 0.84 0.32	OK 0.77 0.28
5F	OK 0.80 0.30	OK 0.86 0.33	OK 0.85 0.33	OK 0.86 0.33	OK 0.80 0.30
4F	OK 0.83 0.31	OK 0.86 0.33	OK 0.86 0.33	OK 0.86 0.33	OK 0.83 0.31
3F	OK 0.84 0.31	OK 0.84 0.32	OK 0.83 0.32	OK 0.84 0.32	OK 0.84 0.31
2F	OK 0.73 0.27	OK 0.71 0.28	OK 0.72 0.28	OK 0.71 0.28	OK 0.73 0.27
1F					

14F	OK 0.33 0.16	OK 0.48 0.21	OK 0.41 0.19	OK 0.49 0.21	OK 0.32 0.16
13F	OK 0.64 0.24	OK 0.78 0.30	OK 0.74 0.29	OK 0.79 0.31	OK 0.62 0.24
12F	OK 0.87 0.31	OK 0.97 0.37	OK 0.93 0.36	OK 0.99 0.37	OK 0.85 0.31
11F	OK 0.73 0.26	OK 0.81 0.30	OK 0.77 0.29	OK 0.82 0.30	OK 0.72 0.26
10F	OK 0.81 0.29	OK 0.90 0.33	OK 0.86 0.32	OK 0.91 0.33	OK 0.80 0.29
9F	OK 0.92 0.32	OK 0.97 0.35	OK 0.91 0.34	OK 0.98 0.36	OK 0.91 0.32
8F	OK 0.78 0.28	OK 0.89 0.34	OK 0.91 0.34	OK 0.90 0.34	OK 0.77 0.28
7F	OK 0.82 0.30	OK 0.92 0.35	OK 0.91 0.34	OK 0.94 0.35	OK 0.82 0.29
6F	OK 0.87 0.31	OK 0.95 0.36	OK 0.94 0.35	OK 0.96 0.36	OK 0.86 0.31
5F	OK 0.92 0.34	OK 0.98 0.37	OK 0.97 0.37	OK 0.99 0.38	OK 0.91 0.33
4F	OK 0.95 0.35	OK 0.99 0.38	OK 0.99 0.37	OK 1.00 0.38	OK 0.94 0.35
3F	OK 0.96 0.35	OK 0.95 0.36	OK 0.96 0.36	OK 0.96 0.37	OK 0.96 0.35
2F	OK 0.82 0.31	OK 0.81 0.31	OK 0.82 0.32	OK 0.81 0.31	OK 0.82 0.31
1F					

12F

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/242)

14F	OK 0.32 0.18	OK 0.37 0.18	OK 0.34 0.18	OK 0.41 0.19	OK 0.28 0.17
13F	OK 0.58 0.21	OK 0.64 0.29	OK 0.66 0.29	OK 0.55 0.21	OK 0.53 0.20
12F	OK 0.73 0.24	OK 0.79 0.33	OK 0.80 0.33	OK 0.66 0.23	OK 0.69 0.24
11F	OK 0.62 0.18	OK 0.58 0.23	OK 0.59 0.23	OK 0.54 0.17	OK 0.59 0.18
10F	OK 0.72 0.21	OK 0.69 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.63 0.20	OK 0.69 0.20
9F	OK 0.77 0.22	OK 0.72 0.27	OK 0.73 0.27	OK 0.66 0.20	OK 0.75 0.22
8F	OK 0.78 0.23	OK 0.77 0.29	OK 0.78 0.29	OK 0.69 0.21	OK 0.75 0.22
7F	OK 0.79 0.24	OK 0.82 0.30	OK 0.82 0.30	OK 0.72 0.22	OK 0.77 0.23
6F	OK 0.83 0.24	OK 0.83 0.31	OK 0.84 0.31	OK 0.73 0.22	OK 0.81 0.24
5F	OK 0.84 0.25	OK 0.85 0.31	OK 0.86 0.32	OK 0.74 0.23	OK 0.82 0.25
4F	OK 0.83 0.25	OK 0.86 0.32	OK 0.87 0.32	OK 0.73 0.23	OK 0.82 0.25
3F	OK 0.82 0.25	OK 0.84 0.31	OK 0.85 0.31	OK 0.71 0.22	OK 0.82 0.25
2F	OK 0.73 0.23	OK 0.73 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.62 0.20	OK 0.73 0.23
1F					

14F	OK 0. 76 0. 33	OK 0. 33 0. 16
13F	OK 0. 89 0. 34	OK 0. 56 0. 23
12F	OK 0. 98 0. 34	OK 0. 66 0. 26
11F	OK 0. 83 0. 27	OK 0. 73 0. 27
10F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 81 0. 30
9F	OK 0. 92 0. 27	OK 0. 86 0. 31
8F	OK 0. 91 0. 21	OK 0. 87 0. 31
7F	OK 0. 92 0. 21	OK 0. 89 0. 32
6F	OK 0. 93 0. 21	OK 0. 92 0. 33
5F	OK 0. 93 0. 21	OK 0. 94 0. 34
4F	OK 0. 93 0. 21	OK 0. 94 0. 34
3F	OK 0. 90 0. 21	OK 0. 92 0. 33
2F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 83 0. 31
1F		

A

1 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	OK 0. 81 0. 33	OK 0. 59 0. 27
13F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 50 0. 23
12F	OK 0. 95 0. 27	OK 0. 62 0. 26
11F	OK 0. 89 0. 25	OK 0. 60 0. 25
10F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 69 0. 28
9F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 75 0. 30
8F	OK 0. 96 0. 25	OK 0. 64 0. 26
7F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 74 0. 29
6F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 76 0. 29
5F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 83 0. 32
4F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 87 0. 34
3F	OK 0. 96 0. 25	OK 0. 87 0. 34
2F	OK 0. 85 0. 24	OK 0. 77 0. 30
1F		

A

2 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	OK 0. 80 0. 33	OK 0. 60 0. 27
13F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 51 0. 23
12F	OK 0. 96 0. 27	OK 0. 63 0. 26
11F	OK 0. 89 0. 25	OK 0. 60 0. 26
10F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 70 0. 29
9F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 77 0. 31
8F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 65 0. 26
7F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 75 0. 29
6F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 77 0. 30
5F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 84 0. 33
4F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 89 0. 35
3F	OK 0. 96 0. 25	OK 0. 89 0. 35
2F	OK 0. 85 0. 24	OK 0. 80 0. 31
1F		

A 3 フレーム (S=1/242) B C

14F	OK 0. 80 0. 33	OK 0. 57 0. 26
13F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 50 0. 21
12F	OK 0. 95 0. 27	OK 0. 61 0. 24
11F	OK 0. 89 0. 25	OK 0. 59 0. 24
10F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 69 0. 27
9F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 75 0. 29
8F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 64 0. 25
7F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 74 0. 28
6F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 76 0. 28
5F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 82 0. 31
4F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 87 0. 33
3F	OK 0. 96 0. 25	OK 0. 86 0. 33
2F	OK 0. 85 0. 24	OK 0. 76 0. 30
1F		

A B C
4 フレーム (S=1/242)

14F	OK 0. 81 0. 33	OK 0. 56 0. 26
13F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 49 0. 21
12F	OK 0. 95 0. 27	OK 0. 59 0. 23
11F	OK 0. 88 0. 25	OK 0. 58 0. 24
10F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 67 0. 26
9F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 73 0. 28
8F	OK 0. 96 0. 25	OK 0. 64 0. 25
7F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 73 0. 28
6F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 75 0. 28
5F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 81 0. 31
4F	OK 0. 98 0. 25	OK 0. 84 0. 32
3F	OK 0. 95 0. 25	OK 0. 84 0. 32
2F	OK 0. 85 0. 24	OK 0. 73 0. 28
1F		

A B C
5 フレーム (S=1/242)

14F	OK 0. 76 0. 33	OK 0. 33 0. 16
13F	OK 0. 90 0. 34	OK 0. 56 0. 23
12F	OK 0. 98 0. 34	OK 0. 66 0. 26
11F	OK 0. 83 0. 27	OK 0. 73 0. 27
10F	OK 0. 87 0. 27	OK 0. 80 0. 29
9F	OK 0. 91 0. 27	OK 0. 85 0. 31
8F	OK 0. 91 0. 21	OK 0. 86 0. 31
7F	OK 0. 92 0. 21	OK 0. 88 0. 32
6F	OK 0. 93 0. 21	OK 0. 91 0. 33
5F	OK 0. 93 0. 21	OK 0. 93 0. 34
4F	OK 0. 92 0. 21	OK 0. 93 0. 34
3F	OK 0. 90 0. 21	OK 0. 91 0. 33
2F	OK 0. 81 0. 21	OK 0. 82 0. 31
1F		

A B C
6 フレーム (S=1/242)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

14F	OK 0.73 0.13	OK 0.98 0.18	OK 0.94 0.18	OK 0.93 0.18	OK 0.97 0.18	OK 0.73 0.13
13F	OK 0.49 0.11	OK 0.61 0.15	OK 0.62 0.15	OK 0.62 0.15	OK 0.61 0.15	OK 0.49 0.11
12F	OK 0.58 0.15	OK 0.79 0.20	OK 0.79 0.20	OK 0.79 0.20	OK 0.78 0.20	OK 0.58 0.15
11F	OK 0.58 0.15	OK 0.73 0.19	OK 0.74 0.20	OK 0.74 0.20	OK 0.73 0.19	OK 0.58 0.15
10F	OK 0.64 0.18	OK 0.80 0.23	OK 0.81 0.24	OK 0.81 0.24	OK 0.80 0.23	OK 0.63 0.18
9F	OK 0.73 0.21	OK 0.89 0.26	OK 0.84 0.27	OK 0.84 0.27	OK 0.89 0.26	OK 0.73 0.21
8F	OK 0.66 0.23	OK 0.77 0.28	OK 0.66 0.29	OK 0.66 0.29	OK 0.77 0.28	OK 0.66 0.23
7F	OK 0.70 0.28	OK 0.77 0.31	OK 0.70 0.32	OK 0.70 0.32	OK 0.77 0.31	OK 0.70 0.28
6F	OK 0.77 0.33	OK 0.80 0.34	OK 0.74 0.36	OK 0.74 0.36	OK 0.80 0.34	OK 0.77 0.33
5F	OK 0.60 0.29	OK 0.60 0.29	OK 0.55 0.30	OK 0.55 0.30	OK 0.60 0.29	OK 0.60 0.29
4F	OK 0.65 0.33	OK 0.62 0.32	OK 0.59 0.33	OK 0.59 0.33	OK 0.62 0.32	OK 0.65 0.33
3F	OK 0.73 0.37	OK 0.66 0.34	OK 0.65 0.36	OK 0.65 0.36	OK 0.66 0.35	OK 0.73 0.36
2F	OK 0.92 0.40	OK 0.86 0.38	OK 0.86 0.39	OK 0.86 0.39	OK 0.86 0.38	OK 0.92 0.40
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/242)					

14F	OK 0.66 0.12	OK 0.84 0.16	OK 0.78 0.16	OK 0.80 0.16	OK 0.85 0.16	OK 0.65 0.12
13F	OK 0.52 0.13	OK 0.63 0.16	OK 0.62 0.16	OK 0.63 0.17	OK 0.63 0.17	OK 0.52 0.13
12F	OK 0.63 0.17	OK 0.78 0.22	OK 0.79 0.22	OK 0.80 0.22	OK 0.78 0.22	OK 0.62 0.17
11F	OK 0.61 0.17	OK 0.77 0.22	OK 0.75 0.23	OK 0.76 0.22	OK 0.77 0.22	OK 0.60 0.17
10F	OK 0.67 0.21	OK 0.85 0.26	OK 0.83 0.28	OK 0.84 0.27	OK 0.85 0.26	OK 0.67 0.21
9F	OK 0.73 0.25	OK 0.91 0.31	OK 0.90 0.32	OK 0.91 0.32	OK 0.91 0.30	OK 0.73 0.25
8F	OK 0.66 0.27	OK 0.77 0.32	OK 0.75 0.34	OK 0.76 0.33	OK 0.78 0.31	OK 0.65 0.26
7F	OK 0.71 0.32	OK 0.78 0.36	OK 0.78 0.38	OK 0.79 0.37	OK 0.79 0.35	OK 0.71 0.31
6F	OK 0.79 0.37	OK 0.82 0.40	OK 0.81 0.42	OK 0.81 0.41	OK 0.82 0.39	OK 0.78 0.37
5F	OK 0.61 0.32	OK 0.64 0.34	OK 0.62 0.36	OK 0.62 0.35	OK 0.64 0.33	OK 0.61 0.32
4F	OK 0.67 0.37	OK 0.67 0.37	OK 0.62 0.39	OK 0.61 0.38	OK 0.67 0.36	OK 0.66 0.36
3F	OK 0.75 0.41	OK 0.73 0.40	OK 0.65 0.43	OK 0.64 0.42	OK 0.73 0.39	OK 0.74 0.41
2F	OK 0.94 0.45	OK 0.92 0.44	OK 0.86 0.47	OK 0.85 0.45	OK 0.91 0.43	OK 0.94 0.45
1F						
	1	2	3	4	5	6
	B フレーム (S=1/242)					

14F	OK 0.47 0.07	OK 0.45 0.07	OK 0.46 0.07	OK 0.48 0.08	OK 0.46 0.08	OK 0.45 0.07
13F	OK 0.49 0.10	OK 0.50 0.11	OK 0.54 0.12	OK 0.50 0.12	OK 0.44 0.11	OK 0.48 0.10
12F	OK 0.58 0.15	OK 0.64 0.17	OK 0.68 0.18	OK 0.65 0.17	OK 0.58 0.15	OK 0.57 0.14
11F	OK 0.50 0.13	OK 0.64 0.16	OK 0.67 0.17	OK 0.64 0.16	OK 0.58 0.15	OK 0.49 0.13
10F	OK 0.57 0.17	OK 0.71 0.20	OK 0.75 0.22	OK 0.70 0.20	OK 0.63 0.18	OK 0.56 0.16
9F	OK 0.61 0.20	OK 0.80 0.25	OK 0.78 0.27	OK 0.78 0.25	OK 0.75 0.23	OK 0.60 0.20
8F	OK 0.42 0.17	OK 0.70 0.24	OK 0.69 0.26	OK 0.69 0.25	OK 0.67 0.23	OK 0.41 0.17
7F	OK 0.45 0.20	OK 0.72 0.29	OK 0.72 0.31	OK 0.71 0.29	OK 0.68 0.27	OK 0.44 0.19
6F	OK 0.50 0.22	OK 0.80 0.34	OK 0.80 0.36	OK 0.79 0.34	OK 0.76 0.31	OK 0.49 0.22
5F	OK 0.38 0.18	OK 0.64 0.29	OK 0.65 0.31	OK 0.64 0.29	OK 0.61 0.27	OK 0.37 0.18
4F	OK 0.42 0.20	OK 0.70 0.33	OK 0.71 0.35	OK 0.70 0.33	OK 0.66 0.31	OK 0.41 0.20
3F	OK 0.44 0.22	OK 0.76 0.38	OK 0.79 0.40	OK 0.77 0.38	OK 0.72 0.35	OK 0.43 0.22
2F	OK 0.63 0.25	OK 0.85 0.41	OK 0.89 0.44	OK 0.86 0.41	OK 0.82 0.38	OK 0.62 0.24
1F						
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/242)					

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.560 (秒)	1.560 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.615 Ci = 0.615 (Rt = 0.615) (Rt = 0.615)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8303.13	8303.13	1.756	14583.71	2.854
13F	7323.33	15626.46	1.415	22104.38	2.299
12F	7323.33	22949.79	1.241	28471.84	2.016
11F	7443.49	30393.28	1.123	34135.54	1.825
10F	7477.69	37870.97	1.034	39159.90	1.680
9F	7477.69	45348.65	0.961	43599.15	1.562
8F	7595.25	52943.90	0.898	47559.63	1.460
7F	7633.19	60577.10	0.842	51016.53	1.369
6F	7633.19	68210.29	0.791	53972.33	1.286
5F	7694.52	75904.80	0.744	56462.12	1.209
4F	7764.01	83668.81	0.699	58489.40	1.136
3F	7764.01	91432.82	0.657	60039.96	1.067
2F	7917.87	99350.69	0.615	61138.89	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8303.13	8303.13	1.756	14583.71	2.854
13F	7323.33	15626.46	1.415	22104.38	2.299
12F	7323.33	22949.79	1.241	28471.84	2.016
11F	7443.49	30393.28	1.123	34135.54	1.825
10F	7477.69	37870.97	1.034	39159.90	1.680
9F	7477.69	45348.65	0.961	43599.15	1.562
8F	7595.25	52943.90	0.898	47559.63	1.460
7F	7633.19	60577.10	0.842	51016.53	1.369
6F	7633.19	68210.29	0.791	53972.33	1.286
5F	7694.52	75904.80	0.744	56462.12	1.209
4F	7764.01	83668.81	0.699	58489.40	1.136
3F	7764.01	91432.82	0.657	60039.96	1.067
2F	7917.87	99350.69	0.615	61138.89	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8303.13	8303.13	1.756	14583.71	2.854
13F	7323.33	15626.46	1.415	22104.38	2.299
12F	7323.33	22949.79	1.241	28471.84	2.016
11F	7443.49	30393.28	1.123	34135.54	1.825
10F	7477.69	37870.97	1.034	39159.90	1.680
9F	7477.69	45348.65	0.961	43599.15	1.562
8F	7595.25	52943.90	0.898	47559.63	1.460
7F	7633.19	60577.10	0.842	51016.53	1.369
6F	7633.19	68210.29	0.791	53972.33	1.286
5F	7694.52	75904.80	0.744	56462.12	1.209
4F	7764.01	83668.81	0.699	58489.40	1.136

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
3F	7764. 01	91432. 82	0. 657	60039. 96	1. 067
2F	7917. 87	99350. 69	0. 615	61138. 89	1. 000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8303. 13	8303. 13	1. 756	14583. 71	2. 854
13F	7323. 33	15626. 46	1. 415	22104. 38	2. 299
12F	7323. 33	22949. 79	1. 241	28471. 84	2. 016
11F	7443. 49	30393. 28	1. 123	34135. 54	1. 825
10F	7477. 69	37870. 97	1. 034	39159. 90	1. 680
9F	7477. 69	45348. 65	0. 961	43599. 15	1. 562
8F	7595. 25	52943. 90	0. 898	47559. 63	1. 460
7F	7633. 19	60577. 10	0. 842	51016. 53	1. 369
6F	7633. 19	68210. 29	0. 791	53972. 33	1. 286
5F	7694. 52	75904. 80	0. 744	56462. 12	1. 209
4F	7764. 01	83668. 81	0. 699	58489. 40	1. 136
3F	7764. 01	91432. 82	0. 657	60039. 96	1. 067
2F	7917. 87	99350. 69	0. 615	61138. 89	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
14F		14583. 71
	14583. 71	
13F		7520. 67
	22104. 38	
12F		6367. 46
	28471. 84	
11F		5663. 70
	34135. 54	
10F		5024. 36
	39159. 90	
9F		4439. 26
	43599. 15	
8F		3960. 48
	47559. 63	
7F		3456. 90
	51016. 53	
6F		2955. 80
	53972. 33	
5F		2489. 79
	56462. 12	
4F		2027. 27
	58489. 40	
3F		1550. 56
	60039. 96	
2F		1098. 93
	61138. 89	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
14F		14583. 71
	14583. 71	
13F		7520. 67
	22104. 38	
12F		6367. 46
	28471. 84	
11F		5663. 70
	34135. 54	
10F		5024. 36
	39159. 90	
9F		4439. 26
	43599. 15	
8F		3960. 48
	47559. 63	
7F		3456. 90
	51016. 53	
6F		2955. 80
	53972. 33	
5F		2489. 79
	56462. 12	
4F		2027. 27
	58489. 40	
3F		1550. 56
	60039. 96	
2F		1098. 93
	61138. 89	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
14F		14583. 71
	14583. 71	
13F		7520. 67
	22104. 38	
12F		6367. 46
	28471. 84	
11F		5663. 70
	34135. 54	
10F		5024. 36
	39159. 90	
9F		4439. 26
	43599. 15	
8F		3960. 48
	47559. 63	
7F		3456. 90
	51016. 53	
6F		2955. 80
	53972. 33	
5F		2489. 79
	56462. 12	
4F		2027. 27
	58489. 40	
3F		1550. 56
	60039. 96	
2F		1098. 93
	61138. 89	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
14F		14583. 71
	14583. 71	
13F		7520. 67
	22104. 38	
12F		6367. 46
	28471. 84	
11F		5663. 70
	34135. 54	
10F		5024. 36
	39159. 90	
9F		4439. 26
	43599. 15	
8F		3960. 48
	47559. 63	
7F		3456. 90
	51016. 53	
6F		2955. 80
	53972. 33	
5F		2489. 79
	56462. 12	
4F		2027. 27
	58489. 40	
3F		1550. 56
	60039. 96	
2F		1098. 93
	61138. 89	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

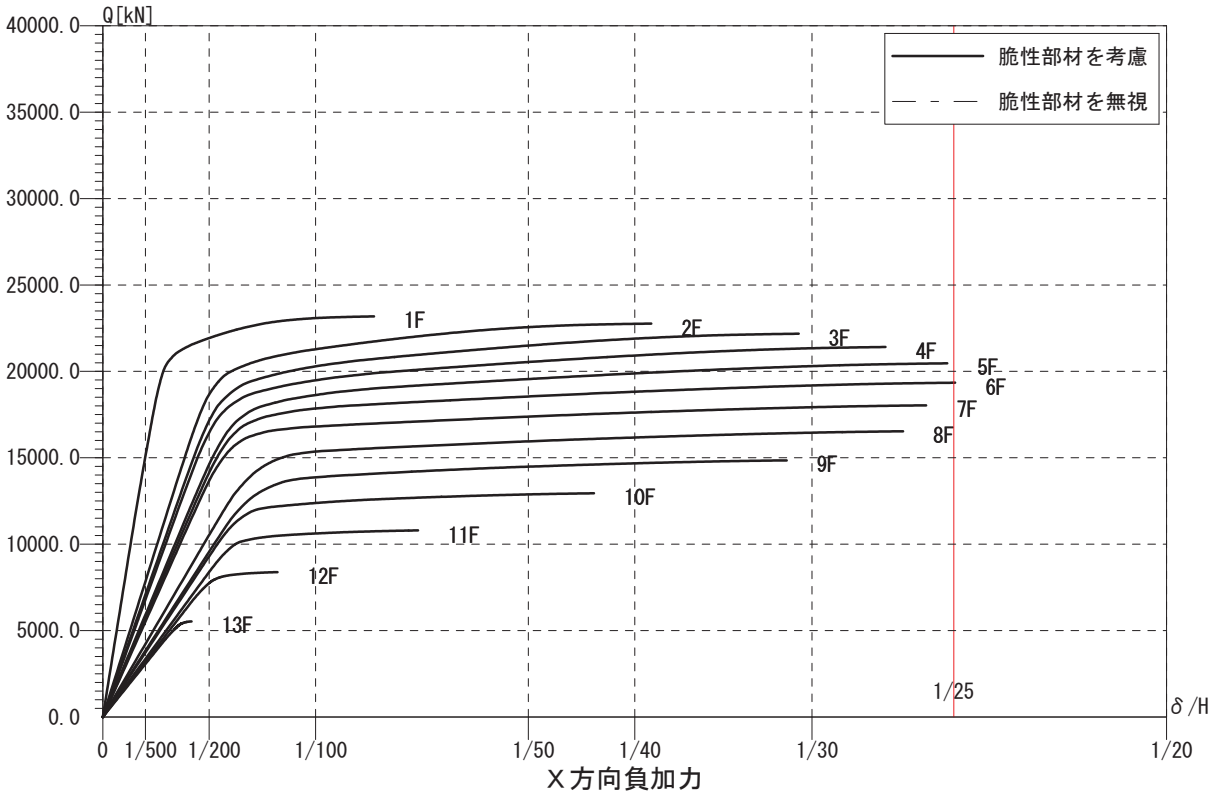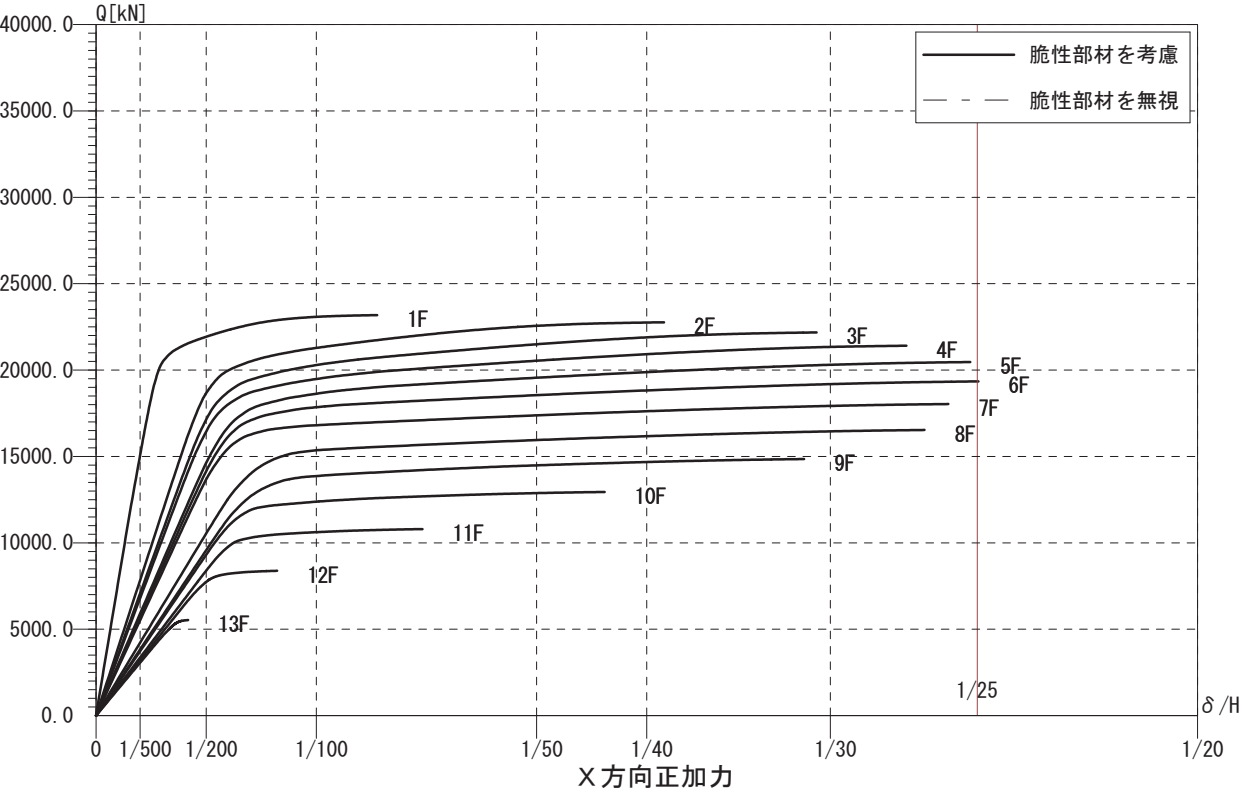

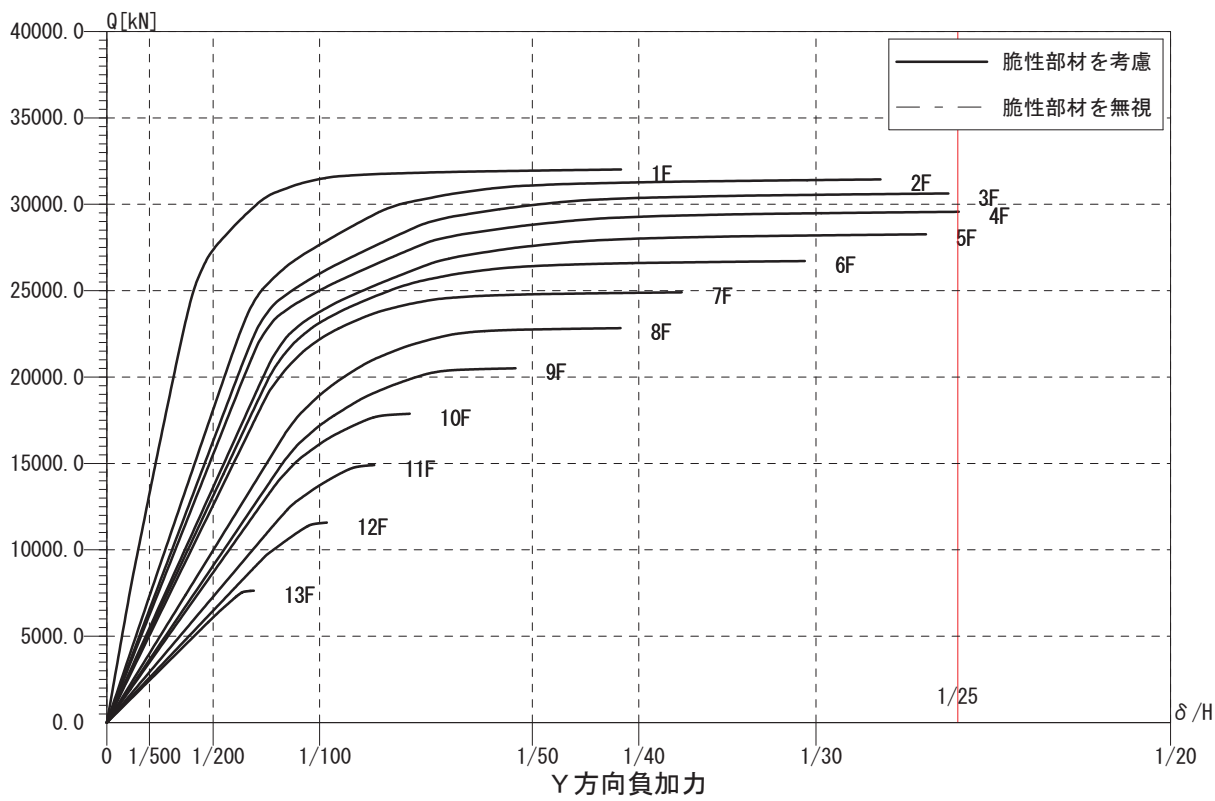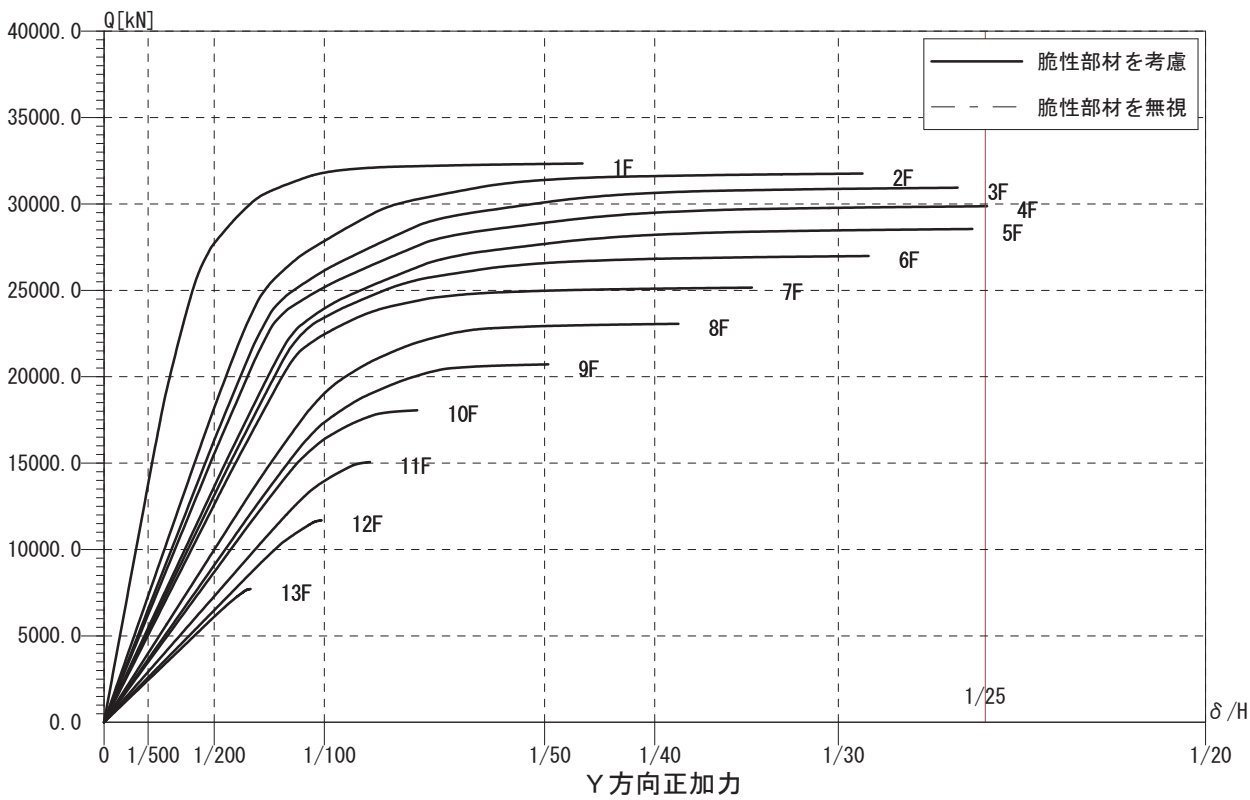

U-3. 2 終局時部材応力 (Ds算定時)

U-3. 2. 1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (Ds算定時)

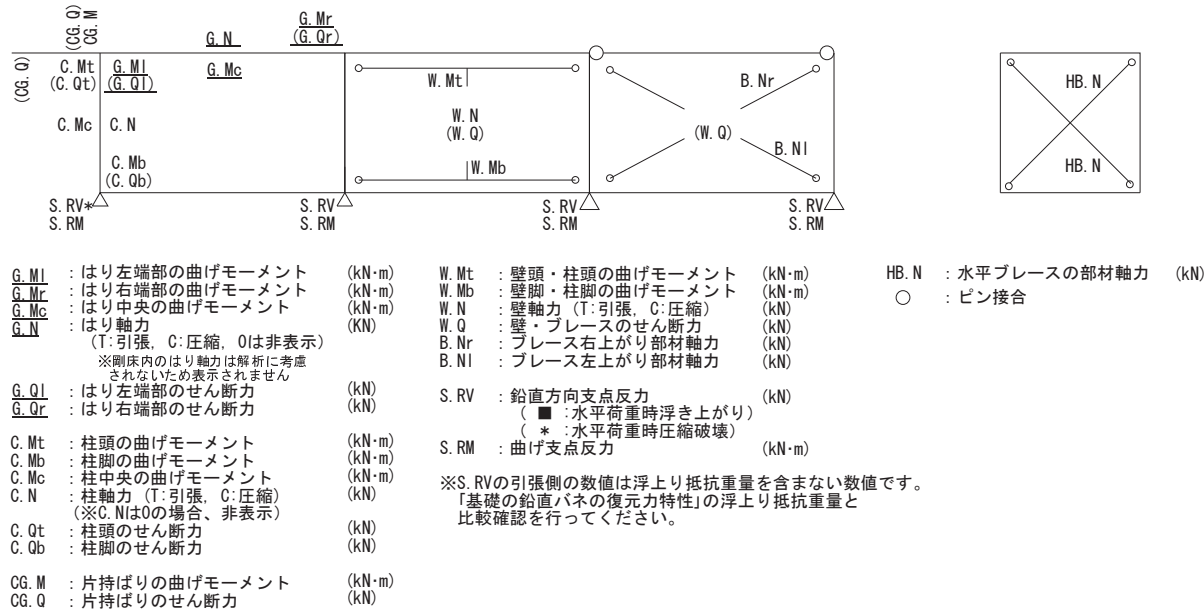

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		149.8 (14.2)		912.8 (275.1)		664.1 (182.8)		1002.7 (259.8)		128.9 (9.1)							
14F	47.9 (54.9)	47.9 (14.2)	98.9	918.0 (366.3)	1067.9 (275.1)	77.5	1565.1 (672.6)	652.3 (182.8)	5.9	1532.0 (660.3)	867.8 (259.8)	67.4	939.2 (373.4)	63.5 (9.1)	96.2	128.9 (11.8)	
	157.7	7.0C		185.5	293.4T		219.9	91.7C		211.4	73.7T		192.3	257.7C		152.4 17.7C	
	267.5 (54.9)	614.0 (194.2)		547.1 (366.3)	1658.0 (476.3)		1125.3 (672.6)	1552.8 (431.5)		1109.1 (660.3)	1626.1 (453.3)		554.6 (373.4)	856.8 (218.0)		175.9 (11.8)	
13F	1051.5 (285.2)	784.1 (194.2)	85.0	1838.5 (673.6)	1771.6 (476.3)	56.8	2086.8 (746.1)	1554.1 (431.5)	0.6	2081.7 (741.6)	1637.9 (453.3)	5.9	1784.6 (639.1)	713.1 (218.0)	71.9	1032.7 (251.8)	
	481.0	199.3T		491.2	587.3T		594.6	134.3C		598.5	88.8T		506.5	507.5C		529.0 249.5C	
	89.4 (285.2)	1743.5 (500.5)		856.1 (673.6)	1656.7 (475.9)		897.6 (746.1)	1640.1 (472.4)		884.6 (741.6)	1631.3 (468.9)		771.6 (639.1)	1540.2 (444.0)		25.3 (251.8)	
12F	1770.8 (468.7)	1860.2 (500.5)	58.4	2657.3 (926.4)	1770.0 (475.9)	56.6	2520.1 (878.6)	1761.0 (472.4)	60.4	2500.0 (869.2)	1744.5 (468.9)	56.6	2516.2 (866.5)	1656.5 (444.0)	58.1	1565.6 (376.1)	
	827.5	718.1T		792.9	579.8T		751.9	133.6C		750.6	77.0T		772.3	551.8C		808.8 713.3C	
	115.8 (468.7)	2163.2 (617.3)		1071.5 (926.4)	2080.1 (593.7)		1016.4 (878.6)	2063.7 (590.1)		998.7 (869.2)	2053.8 (586.4)		971.5 (866.5)	1966.3 (562.6)		52.0 (376.1)	
11F	2165.7 (522.4)	2281.5 (617.3)	59.2	3286.4 (1071.0)	2194.8 (593.7)	57.3	3248.6 (1048.0)	2184.8 (590.1)	60.6	3233.3 (1039.3)	2168.4 (586.4)	57.3	3166.4 (1023.4)	2084.2 (562.6)	58.9	2018.3 (447.4)	
	1120.9	1359.0T		1144.5	574.7T		1152.5	132.3C		1154.8	64.5T		1119.6	597.4C		1123.5 1301.4C	
	76.1 (522.4)	2157.1 (615.7)		997.4 (1071.0)	2079.8 (593.8)		943.6 (1048.0)	2063.6 (590.1)		923.8 (1039.3)	2053.4 (586.4)		927.2 (1023.4)	1972.2 (564.3)		228.8 (447.4)	
10F	2351.8 (664.8)	2275.7 (615.7)	59.3	3355.0 (1184.7)	2195.4 (593.8)	57.8	3321.2 (1200.6)	2185.1 (590.1)	60.8	3308.7 (1193.9)	2168.9 (586.4)	57.8	3216.5 (1127.4)	2090.4 (564.3)	59.1	2201.0 (591.1)	
	1022.2	1998.8T		985.5	571.9T		920.0	131.0C		921.0	51.6T		961.7	642.1C		1018.9 1891.9C	
	307.5 (664.8)	2149.5 (613.5)		1383.9 (1184.7)	2078.6 (593.7)		1481.3 (1200.6)	2063.5 (590.1)		1466.8 (1193.9)	2052.7 (586.5)		1293.2 (1127.4)	1980.0 (566.4)		163.3 (591.1)	
9F	1960.3 (897.8)	2267.8 (613.5)	59.2	2961.3 (1366.2)	2195.8 (593.7)	58.6	2782.2 (1198.4)	2184.9 (590.0)	60.7	2766.6 (1191.4)	2169.8 (586.5)	58.6	2857.4 (1313.5)	2097.9 (566.4)	58.9	1816.7 (824.8)	
	142.3	2645.2T		194.7	577.9T		355.4	127.9C		353.9	35.6T		197.5	692.5C		146.5 2494.0C	
	1675.8 (897.8)	4430.5 (1246.8)		2571.9 (1366.2)	2110.9 (601.3)		2071.4 (1198.4)	2098.0 (599.0)		2058.7 (1191.4)	2093.9 (596.6)		2462.4 (1313.5)	4134.6 (1164.5)		1523.7 (824.8)	
8F	2870.4 (1188.0)	4546.2 (1246.8)	57.8	4077.4 (1752.7)	2718.8 (601.3)	54.0	2254.4 (1014.0)	2214.9 (599.0)	58.5	2241.2 (1007.1)	2201.9 (596.6)	54.0	3881.3 (1662.0)	4249.7 (1164.5)	57.5	2610.9 (1068.1)	
	494.4	3945.7T		572.0	35.5C		226.5	122.5C		227.0	17.7T		557.2	164.7C		474.8 3717.4C	
	1881.5 (1188.0)	4428.2 (1246.8)		2933.4 (1752.7)	2111.4 (602.0)		1801.5 (1014.0)	2097.9 (599.0)		1787.2 (1007.1)	2089.6 (596.0)		2766.8 (1662.0)	4133.0 (1164.5)		1661.4 (1068.1)	
7F	2666.5 (1220.0)	4548.0 (1246.7)	59.9	3718.0 (1744.4)	2723.1 (602.0)	55.9	2524.8 (1198.2)	2214.9 (599.0)	58.5	2512.0 (1191.8)	2201.3 (596.0)	55.9	3575.1 (1675.8)	4252.3 (1164.6)	59.7	2471.6 (1125.3)	
	226.4	5250.8T		229.2	643.8C		128.5	116.9C		128.3	3.0C		223.5	359.0T		221.1 4946.8C	
	2213.6 (1220.0)	4399.1 (1238.4)		3259.6 (1744.4)	2108.5 (601.3)		2267.9 (1198.2)	2097.3 (598.9)		2255.3 (1191.8)	2091.1 (596.5)		3128.2 (1675.8)	4162.7 (1172.6)		2029.4 (1125.3)	
6F	2303.4 (1312.9)	4517.0 (1238.4)	58.9	3360.4 (1804.6)	2720.9 (601.3)	56.2	2055.2 (1238.8)	2214.6 (598.9)	58.7	2045.5 (1234.0)	2203.5 (596.5)	56.2	3243.0 (1750.3)	4280.1 (1172.6)	58.7	2133.3 (1233.7)	
	322.3	6547.8T		248.7	1245.1C		422.3	110.8C		422.6	23.1C		257.7	890.3T		334.2 6184.7C	
	2948.1 (1312.9)	4455.4 (1253.5)		3857.8 (1804.6)	2143.1 (610.4)		2899.8 (1238.8)	2132.9 (608.0)		2890.7 (1234.0)	2125.9 (605.6)		3758.4 (1750.3)	4242.5 (1194.3)		2801.7 (1233.7)	
5F	1621.6 (1373.6)	4569.7 (1253.5)	57.2	2849.4 (1941.2)	2251.8 (610.4)	54.3	1488.1 (1314.4)	2244.8 (608.0)	55.9	1476.8 (1308.9)	2234.6 (605.6)	54.4	2724.0 (1885.9)	4356.6 (1194.3)	57.0	1440.9 (1281.6)	
	1125.6	7862.3T		1032.9	1849.9C		1140.7	104.4C		1141.0	44.7C		1047.7	1430.9T		1122.3 7447.2C	
	3872.9 (1373.6)	4436.6 (1248.5)		4915.3 (1941.2)	2141.2 (610.1)		3769.4 (1314.4)	2132.4 (607.9)		3758.9 (1308.9)	2125.8 (605.8)		4819.5 (1885.9)	4258.8 (1199.1)		3685.4 (1281.6)	
4F	679.6 (1377.1)	4552.5 (1248.5)	58.0	1772.6 (1934.5)	2251.3 (610.1)	55.1	616.5 (1364.9)	2244.7 (607.9)	56.1	609.5 (1361.7)	2236.0 (605.8)	55.1	1680.8 (1889.5)	4374.5 (1199.1)	57.9	573.4 (1337.6)	
	2074.7	9169.7T		2096.4	2450.4C		2113.3	97.9C		2113.9	66.5C		2098.1	1976.3T		2101.7 8713.4C	
	4829.0 (1377.1)	4407.5 (1240.2)		5965.5 (1934.5)	2137.9 (609.3)		4843.0 (1364.9)	2131.0 (607.8)		4837.3 (1361.7)	2127.0 (606.3)		5877.0 (1889.5)	4287.5 (1206.9)		4776.8 (1337.6)	
3F	306.8 (1617.3)	4522.2 (1240.2)	57.3	690.9 (1936.7)	2248.9 (609.3)	55.5	460.9 (1402.9)	2244.2 (607.8)	56.2	467.1 (1398.7)	2238.3 (606.3)	55.5	652.2 (2017.6)	4402.0 (1206.9)	57.2	489.4 (1246.9)	
	3541.4	10464.8T		3182.5	3048.0C		3266.6	92.2C		3264.5	86.5C		3383.1	2532.2T		2983.1 9981.7C	
	6776.0 (1617.3)	4374.7 (1232.2)		7055.9 (1936.7)	2131.8 (608.4)		6072.4 (1402.9)	2128.6 (607.7)		6061.9 (1398.7)	2126.6 (606.9)		7418.4 (2017.6)	4310.7 (1214.4)		5476.8 (1246.9)	
2F	2278.8 (1384.5)	4497.2 (1232.2)	61.3	432.8 (1683.9)	2248.4 (608.4)	58.3	1694.1 (1493.2)	2246.5 (607.7)	58.9	1690.0 (1492.3)	2243.3 (606.9)	58.3	858.6 (1833.3)	4433.2 (1214.4)	61.3	1166.1 (979.5)	
	5463.2	11725.8T		4305.7	3655.4C		5128.5	89.6C		5122.3	97.9C		5075.1	3116.7T		3419.0 11225.7C	
	8647.7 (1384.5)	3992.2 (1755.5)		8178.6 (1683.9)	3986.6 (1135.1)		8563.0 (1493.2)	3990.0 (1189.8)		8554.5 (1492.3)	4226.5 (1221.0)		9291.7 (1833.3)	5672.0 (1491.3)		5672.0 (979.5)	
1F	13495.2 (0.0)	3647.7 (1755.5)	2327.8 (0.0)	4253.8 (1135.1)	99.9 (1135.1)	9.8 (1189.8)	293.2 (1189.8)	42.4 (1221.0)	169.0 (0.0)	3411.2 (0.0)	5665.2 (1491.3)	303.4 (0.0)	12709.1 (0.0)				
		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

52675	4000	241.4 (33.8)	241.4 (34.7)	116.4	1137.6 (462.7)	1128.8 (292.1)	77.2	1704.2 (728.3)	729.7 (201.3)	5.0	1709.4 (724.1)	989.7 (294.5)	70.6	1189.0 (477.0)	54.1 (49.5)	124.2	302.5 (69.4)
		173.8	5.2C		212.2 (287.9)	278.5T		247.6 (462.7)	90.6C		261.2 (466.2)	85.7T		231.0 (462.3)	242.4C		163.6 (308.1)
					106.2 (33.8)			1672.8 (479.9)	1208.9 (728.3)		1618.7 (466.2)	1186.9 (724.1)		1606.7 (462.3)	723.1 (477.0)		1182.3 (308.1)
	4000	1234.3 (341.3)	1128.2 (287.9)	91.7	2013.8 (729.0)	1782.3 (479.9)	54.7	2201.9 (777.2)	1738.0 (466.2)	59.6	2153.7 (755.6)	1721.9 (462.3)	57.6	1919.4 (672.4)	1035.8 (308.1)	73.2	1207.0 (301.7)
		551.8	237.8T		555.9	501.6T		647.5	103.0C		642.5	70.6T		574.7	395.8C		603.7 (255.5C)
			130.8 (341.3)		1766.5 (507.3)	902.0 (729.0)		1671.6 (479.5)	906.9 (777.2)		1620.0 (466.5)	868.8 (755.6)		1608.5 (462.9)	770.1 (672.4)		1526.0 (440.6)
	4025	1755.1 (471.6)	1885.9 (507.3)	59.7	2645.6 (932.1)	1781.1 (479.5)	54.8	2503.6 (878.6)	1738.9 (466.5)	59.5	2475.6 (802.7)	1724.4 (462.9)	58.0	2484.7 (857.8)	1646.2 (440.6)	60.1	1526.4 (368.2)
		806.0	707.9T		769.8	507.2T		735.3	116.4C		739.7	55.1T		758.3	420.8C		785.4 (650.0C)
			143.1 (471.6)		2184.0 (623.5)	1106.0 (932.1)		2094.5 (597.3)	1033.0 (878.6)		2043.1 (584.2)	996.2 (862.6)		2030.7 (580.4)	968.0 (857.8)		1953.1 (559.5)
	4000	2162.4 (520.1)	2305.5 (623.5)	60.8	3284.1 (1075.8)	2206.1 (597.3)	55.8	3224.3 (1041.7)	2162.8 (584.2)	59.8	3195.0 (1024.0)	2148.0 (580.4)	58.7	3138.0 (1009.1)	2075.4 (559.5)	61.1	1997.6 (436.3)
		1122.3	1282.9T		1132.5	530.8T		1140.8	134.1C		1146.9	32.7T		1119.9	449.4C		1124.9 (1150.4C)
			82.1 (520.1)		2175.8 (621.3)	1019.1 (1075.8)		2093.6 (597.3)	942.7 (1041.7)		2043.4 (584.3)	901.2 (1024.0)		2030.5 (580.5)	898.3 (1009.1)		1960.8 (561.7)
	4000	2371.6 (661.6)	2297.5 (627.3)	60.9	3363.5 (1178.6)	2206.8 (597.3)	56.6	3314.7 (1185.6)	2163.7 (584.3)	60.2	3291.2 (1171.0)	2149.0 (580.5)	59.3	3215.3 (1109.6)	2083.1 (561.7)	61.2	2213.0 (580.2)
		1056.5	1854.3T		1006.4	562.9T		943.5	149.0C		949.2	8.8T		996.2	480.5C		1052.7 (1651.0C)
			266.6 (661.6)		2165.5 (618.4)	1350.7 (1178.6)		2091.4 (597.0)	1427.7 (1185.6)		2044.4 (584.6)	1392.8 (1171.0)		2031.0 (580.9)	1223.0 (1109.6)		1970.2 (564.2)
	4050	2020.4 (914.4)	2287.0 (618.4)	60.8	3021.5 (1384.3)	2206.8 (597.0)	57.7	2828.3 (1208.3)	2164.7 (584.6)	60.2	2803.0 (1195.8)	2151.4 (580.9)	60.2	2900.4 (1320.8)	2092.3 (564.2)	61.1	1862.5 (834.2)
		168.7	1427.3T		218.4	607.6T		381.5	155.5C		381.5	13.7C		225.8	517.1C		173.3 (2158.7C)
			1683.1 (914.4)		4454.3 (1253.7)	2584.8 (1384.3)		2122.1 (604.2)	2065.4 (1208.3)		2077.7 (593.4)	20					

1	2	3
		B フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)																		
		164.4 (53.8)		264.8 (75.4)		209.9 (62.5)		356.8 (96.2)		205.4 (44.0)								
14F	4000	222.7 (76.6)	222.7 (53.8)	29.1	442.7 (198.2)	278.3 (75.4)	6.7	504.8 (234.6)	239.9 (62.5)	15.0	545.8 (244.4)	335.9 (96.2)	10.5	467.9 (201.5)	111.0 (44.0)	47.2	205.4 (73.1)	
		69.5	86.6T		46.2	3.5C		35.5	13.7C		57.0	44.5T		64.9	47.9C		59.2	83.0C
13F	4000	430.9 (143.2)	514.6 (133.9)	32.8	740.5 (311.5)	641.7 (174.2)	14.8	793.5 (330.4)	615.0 (173.1)	8.2	730.4 (295.3)	530.6 (150.0)	9.3	661.2 (264.9)	450.1 (131.4)	23.1	409.1 (121.5)	
		144.5	253.2T		117.5	6.1C		132.8	18.2C		139.9	39.3T		131.3	52.7C		166.1	255.1C
12F	4025	587.3 (175.6)	729.3 (188.2)	51.9	1052.6 (445.4)	932.6 (236.7)	80.6	1150.3 (558.4)	906.9 (229.0)	82.6	980.2 (409.0)	689.3 (176.2)	54.8	854.8 (319.5)	673.6 (173.2)	50.2	496.4 (131.4)	
		233.9	460.2T		156.3	8.0C		26.6	29.8C		157.1	6.8T		211.7	33.8C		232.0	454.5C
11F	4000	836.9 (214.6)	956.4 (250.9)	53.1	1630.9 (606.7)	1520.7 (400.8)	77.9	1754.3 (722.5)	1486.6 (390.2)	82.0	1554.9 (568.6)	898.3 (234.0)	55.9	1231.9 (405.9)	876.8 (229.3)	51.3	741.8 (166.4)	
		407.7	736.1T		417.5	73.5T		309.2	40.8C		417.7	121.9C		420.0	8.9C		409.1	717.4C
10F	4000	937.7 (292.8)	959.2 (251.5)	53.6	1579.9 (641.2)	1523.9 (401.2)	79.6	1715.4 (747.1)	1486.7 (389.9)	82.9	1498.0 (600.7)	896.5 (233.5)	55.8	1268.8 (470.7)	875.8 (228.9)	51.8	848.4 (246.8)	
		352.0	1013.5T		297.6	147.8T		221.3	55.1C		296.6	249.1C		327.5	21.3T		354.7	981.1C
9F	4050	716.8 (289.2)	950.5 (249.3)	53.1	1381.1 (607.5)	1521.6 (400.5)	79.9	1579.1 (707.0)	1490.1 (390.9)	82.9	1318.4 (576.6)	898.8 (234.1)	56.0	1053.1 (450.0)	880.2 (230.3)	51.3	638.7 (251.3)	
		131.3	1275.2T		150.8	207.0T		147.5	77.2C		150.8	374.7C		141.8	67.6T		129.8	1232.2C
8F	4000	511.6 (204.0)	965.9 (254.1)	51.3	1327.0 (606.0)	1543.2 (407.0)	78.2	1609.3 (743.2)	1506.5 (396.2)	80.3	1234.7 (560.1)	905.7 (236.9)	53.0	917.9 (403.7)	887.5 (232.6)	50.0	408.3 (152.7)	
		103.6	1530.4T		115.1	165.5T		122.9	122.6C		114.6	474.7C		110.4	186.2T		102.8	1474.1C
7F	4000	662.6 (292.1)	967.0 (254.2)	51.7	1312.8 (647.6)	1546.1 (407.2)	80.0	1529.8 (768.0)	1507.2 (396.0)	81.5	1242.7 (610.7)	904.0 (236.5)	52.7	988.7 (471.8)	887.1 (232.3)	50.8	583.0 (249.7)	
		78.4	1778.1T		17.5	84.3T		6.2	176.6C		21.3	565.4C		45.2	336.8T		83.6	1708.2C
6F	4000	450.7 (341.7)	956.5 (251.4)	51.4	1118.6 (677.7)													

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		63.1 (9.2)		867.6 (259.6)		650.3 (182.3)		1067.8 (275.1)		48.1 (14.1)								
14F	4000	129.3 (11.5)	96.2	938.7 (373.0)	1001.8 (259.6)	67.1	1530.1 (659.4)	662.5 (182.3)	6.1	1563.4 (671.6)	913.1 (275.1)	77.3	917.9 (365.9)	149.9 (14.1)	99.0	48.1 (54.8)		
		152.3	17.6C	192.7	257.3C		211.3	73.7T		220.3	92.3C		186.0	293.6T		157.6	7.3C	
		175.3 (11.5)		714.5 (218.4)	553.4 (373.0)		1635.6 (452.3)	1107.5 (659.4)		1553.1 (431.2)	1122.8 (671.6)		1766.6 (475.0)	545.9 (365.9)		784.6 (194.4)	267.1 (54.8)	
13F	4000	1032.9 (251.0)	857.6 (218.4)	71.5	1782.3 (637.1)	1621.2 (452.3)	7.2	2079.5 (739.5)	1551.4 (431.2)	0.9	2083.4 (743.6)	1653.1 (475.0)	56.7	1835.9 (671.6)	615.3 (194.4)	84.7	1051.7 (284.4)	
		530.9	249.3C		508.2	506.1C		600.5	88.4T		596.2	132.9C		492.8	585.3T		482.9	198.6T
		28.9 (251.0)		1653.0 (443.0)	766.0 (637.1)		1739.9 (467.6)	878.5 (739.5)		1756.4 (471.1)	891.1 (743.6)		1765.2 (474.6)	850.4 (671.6)		1856.3 (499.5)	85.9 (284.4)	
12F	4025	1565.2 (375.2)	1536.3 (443.0)	58.4	2513.6 (864.6)	1626.6 (467.6)	56.6	2496.8 (867.1)	1635.5 (471.1)	60.4	2517.3 (876.6)	1652.0 (474.6)	56.6	2654.9 (924.6)	1740.0 (499.5)	58.1	1770.4 (467.9)	
		810.0	711.4C		773.5	550.2C		751.8	77.0T		753.2	131.5C		794.1	576.8T		828.7	715.6T
		54.9 (375.2)		2080.3 (561.4)	966.6 (864.6)		2163.3 (585.0)	993.2 (867.1)		2179.8 (588.7)	1010.9 (876.6)		2189.6 (592.3)	1066.6 (924.6)		2277.1 (616.2)	113.0 (467.9)	
11F	4000	2016.8 (446.5)	1962.0 (561.4)	59.2	3162.4 (1021.2)	2048.7 (585.0)	57.3	3228.8 (1036.8)	2058.6 (588.7)	60.6	3244.0 (1045.6)	2075.1 (592.3)	57.3	3282.3 (1068.9)	2159.3 (616.2)	58.9	2164.1 (521.5)	
		1123.9	1297.3C		1119.9	595.0C		1155.1	64.5T		1152.9	130.2C		1144.6	571.0T		1121.2	1354.1T
		230.9 (446.5)		2086.4 (563.1)	922.6 (1021.2)		2163.8 (585.0)	918.6 (1036.8)		2180.0 (588.7)	938.2 (1045.6)		2190.2 (592.3)	993.1 (1068.9)		2271.3 (614.5)	78.3 (521.5)	
10F	4000	2198.8 (590.0)	1967.9 (563.1)	59.3	3212.1 (1125.2)	2048.2 (585.0)	57.8	3303.1 (1191.4)	2058.5 (588.7)	60.8	3316.5 (1198.2)	2074.7 (592.3)	57.8	3350.2 (1182.4)	2153.2 (614.5)	59.1	2349.6 (663.8)	
		1018.8	1885.5C		961.7	639.1C		921.0	51.7T		920.1	128.5C		985.4	567.3T		1022.1	1991.4T
		161.2 (590.0)		2094.2 (565.3)	1288.8 (1125.2)		2165.1 (585.1)	1461.7 (1191.4)		2180.2 (588.7)	1476.2 (1198.2)		2190.9 (592.3)	1379.4 (1182.4)		2263.6 (612.4)	305.4 (663.8)	
9F	4050	1814.6 (823.6)	1975.8 (565.3)	59.2	2853.3 (1311.4)	2047.9 (585.1)	58.6	2762.2 (1189.2)	2058.8 (588.7)	60.7	2777.8 (1196.2)	2073.8 (592.3)	58.6	2957.3 (1364.1)	2145.7 (612.4)	58.9	1958.2 (896.6)	
		146.8	2485.5C		197.7	689.0C		354.0	35.7T		355.4	124.8C		194.9	572.5T		142.6	2635.7T
		1521.0 (823.6)		4242.9 (1162.5)	2457.8 (1311.4)		2197.1 (595.3)	2054.2 (1189.2)		2210.0 (597.7)	2066.9 (1196.2)		2214.1 (600.0)	2567.4 (1364.1)		4538.8 (1244.8)	1673.0 (896.6)	
8F	4000	2606.3 (1066.1)	4127.2 (1123.5)	57.8	3874.3 (1658.9)	2089.2 (595.3)	54.0	2236.0 (1004.7)	2093.1 (597.7)	58.5	2249.2 (1011.5)	2106.1 (600.0)	54.0	4070.4 (1749.5)	4423.7 (1244.8)	57.5	2865.8 (1186.0)	
		474.2	3705.8C		556.6	161.0C		226.7	17.2T		226.2	119.2C		571.3	39.8C		493.8	3933.1T
		1658.0 (1066.1)		4245.3 (1162.6)	2761.2 (1658.9)		2196.6 (594.7)	1782.6 (1004.7)		2210.1 (597.7)	1796.9 (1011.5)		2218.4 (600.7)	2927.8 (1749.5)		4540.5 (1244.7)	1878.1 (1186.0)	
7F	4000	2467.5 (1123.7)	4125.5 (1162.6)	59.9	3569.0 (1673.3)	2084.9 (594.7)	55.9	2507.1 (1189.8)	2093.2 (597.7)	58.5	2520.0 (1196.1)	2106.7 (600.7)	55.9	3711.8 (1741.9)	4421.2 (1244.7)	59.7	2662.4 (1218.4)	
		220.2	4931.9C		222.4	362.5T		127.6	3.6C		127.7	112.9C		228.1	647.3C		225.5	5235.4T
		2027.1 (1123.7)		4274.3 (1171.0)	3124.1 (1673.3)		2199.6 (595.4)	2251.9 (1189.8)		2210.7 (597.8)	2264.5 (1196.1)		2217.0 (600.2)	3255.6 (1741.9)		4510.8 (1236.7)	2211.4 (1218.4)	
6F	4000	2129.4 (1232.7)	4156.5 (1171.0)	58.9	3237.4 (1748.4)	2087.2 (595.4)	56.2	2041.1 (1232.5)	2093.4 (597.8)	58.7	2050.8 (1237.2)	2104.5 (600.2)	56.2	3354.8 (1802.6)	4393.4 (1236.7)	58.7	2299.4 (1311.6)	
		335.9	6166.9C		259.4	893.8T		423.9	23.9C		423.7	106.1C		250.3	1247.7C		323.9	6530.1T
		2801.2 (1232.7)		4351.6 (1192.9)	3756.1 (1748.4)		2231.2 (604.7)	2888.9 (1232.5)		2241.4 (607.1)	2898.1 (1237.2)		2248.4 (609.5)	3855.4 (1802.6)		4564.4 (1252.0)	2947.1 (1311.6)	
5F	4000	1436.0 (1280.2)	4237.2 (1192.9)	57.2	2717.9 (1884.0)	2122.5 (604.7)	54.3	1471.8 (1307.4)	2129.5 (607.1)	55.9	1483.0 (1312.8)	2139.7 (609.5)	54.4	2843.4 (1939.3)	4450.4 (1252.0)	57.0	1617.9 (1372.5)	
		1124.5	7427.0C		1050.0	1434.3T		1143.0	45.3C		1142.6	98.8C		1035.2	1851.9C		1127.8	7842.6T
		3685.0 (1280.2)		4370.3 (1197.9)	4818.0 (1884.0)		2233.1 (605.0)	3757.8 (1307.4)		2241.8 (607.1)	3768.3 (1312.8)		2248.5 (609.3)	4913.7 (1939.3)		4548.0 (1247.3)	3872.9 (1372.5)	
4F	4000	569.4 (1337.0)	4254.4 (1197.9)	58.0	1675.3 (1888.0)	2123.0 (605.0)	55.1	604.9 (1360.5)	2129.6 (607.1)	56.1	611.9 (1363.7)	2138.3 (609.3)	55.1	1767.1 (1933.0)	4432.3 (1247.3)	57.9	675.1 (1376.1)	
		2104.5	8690.9C		2100.6	1979.4T		2116.1	66.7C		2115.5	91.2C		2098.9	2452.0C		2077.1	9148.5T
		4778.4 (1337.0)		4399.2 (1206.1)	5876.6 (1888.0)		2236.4 (605.8)	4837.0 (1360.5)		2242.3 (607.3)	4842.8 (1363.7)		2247.0 (608.7)	5964.9 (1933.0)		4519.2 (1239.4)	4829.3 (1376.1)	
3F	4000	493.9 (1246.6)	4284.5 (1206.1)	57.3	647.9 (2017.9)	2125.3 (605.8)	55.5	470.7 (1399.3)	2130.0 (607.3)	56.2	464.5 (1403.4)	2135.9 (608.7)	55.5	686.9 (1935.7)	4404.7 (1239.4)	57.3	310.0 (1618.3)	
		2987.1	9957.6C		3387.9	2535.2T		3269.3	86.3C		3271.3	84.6C		3184.6	3049.2C		3546.6	10442.6T
		5480.3 (1246.6)		4431.8 (1214.0)	7423.7 (2017.9)		2242.3 (606.7)	6067.9 (1399.3)		2245.5 (607.4)	6078.1 (1403.4)		2247.5 (608.1)	7056.1 (1935.7)		4495.8 (1231.8)	6783.2 (1618.3)	
2F	4600	1171.1 (979.2)	4309.2 (1214.0)	61.3	866.3 (1831.0)	2125.6 (606.7)	58.3	1698.0 (1489.8)	2127.6 (607.4)	58.9	1701.8 (1491.0)	2130.8 (608.1)	58.3	435.4 (1682.4)	4373.3 (1231.8)	61.3	2287.4 (1382.2)	
		3423.4	11200.8C		5077.7	3119.9T		5124.5	97.6C		5131.0	81.5C		4304.8	3656.4C		5466.5	11702.9T
		5675.7 (979.2)		5062.8 (1491.5)	9289.1 (1831.0)		4562.9 (1220.7)	8551.1 (1489.8)		4576.1 (1189.5)	8560.2 (1491.0)		4184.1 (1734.5)	8174.3 (1682.4)		8645.5 (1754.9)	8645.5 (1382.2)	
1F		12684.1 0.0	5675.7 (1491.5)	306.4	3415.1 0.0	4226.3 (1220.7)	168.3	41.9 0.0	3988.2 (1189.5)	294.0	1.3 0.0	3984.1 (1134.5)	100.0	4255.2 0.0	3990.2 (1754.9)	2327.7	13471.5 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000																
		A フレーム (S=1/272)																
		1 2 3 4 5 6																


水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		104.9 (61.2)		951.9 (281.5)		687.9 (194.4)		1189.4 (309.1)		218.4 (25.9)							
14F	4000	335.7 (84.2)	115.4	1180.0 (479.4)	1075.1 (281.5)	61.6	1663.8 (712.8)	711.9 (194.4)	12.0	1724.3 (735.4)	1036.4 (309.1)	76.5	1157.1 (468.3)	32.2 (25.9)	125.3	218.4 (24.3)	
		167.2	13.7C	221.2	231.2C		238.2	91.3T		253.6	98.8C		220.6	292.1T		169.7	
		1.3 (84.2)		1059.4 (315.4)	737.6 (479.4)		1723.6 (463.6)	1187.5 (712.8)		1748.5 (473.0)	1217.2 (735.4)		1789.8 (481.2)	716.0 (468.3)		1104.6 (281.9)	
13F	4000	1210.3 (301.1)	76.1	1936.0 (676.4)	1614.1 (463.6)	54.7	2193.8 (771.6)	1657.4 (473.0)	45.5	2205.9 (781.8)	1674.5 (481.2)	57.6	1998.5 (722.8)	924.8 (281.9)	89.9	1225.7 (336.8)	
		608.0	274.7C	583.1	397.1C		650.4	86.4T		642.3	85.0C		552.9	504.9T		552.0	
		5.8 (301.1)		1630.0 (436.2)	769.8 (676.4)		1725.0 (463.9)	892.7 (771.6)		1776.6 (477.0)	921.3 (781.8)		1788.0 (480.6)	892.7 (722.8)		1870.5 (502.9)	
12F	4025	1516.4 (363.5)	59.7	2475.7 (854.1)	1615.4 (463.9)	54.8	2489.9 (870.3)	1657.7 (477.0)	59.5	2527.4 (889.2)	1672.1 (480.6)	58.0	2645.8 (930.8)	1750.3 (502.9)	60.1	1748.9 (468.1)	
		785.0	664.5C	756.8	446.3C		738.4	75.4T		737.8	67.1C		772.3	498.6T		806.8	
		53.5 (363.5)		2059.5 (555.2)	962.1 (854.1)		2149.0 (581.4)	1013.1 (870.3)		2200.4 (594.6)	1051.8 (889.2)		2212.8 (598.4)	1101.0 (930.8)		2290.4 (619.2)	
11F	4000	1991.5 (432.9)	60.8	3134.8 (1007.8)	2037.4 (581.4)	55.8	3216.6 (1034.5)	2080.7 (594.6)	59.8	3244.0 (1050.5)	2095.5 (598.4)	58.7	3279.9 (1073.1)	2168.1 (619.2)	61.1	2155.1 (516.2)	
		1125.6	1160.3C	1119.2	507.3C		1147.6	61.0T		1143.1	41.5C		1133.7	504.4T		1122.6	
		259.8 (432.9)		2067.8 (557.5)	896.4 (1007.8)		2150.0 (581.5)	921.3 (1034.5)		2200.3 (594.5)	957.8 (1050.5)		2213.2 (598.3)	1012.5 (1073.1)		2282.8 (617.1)	
10F	4000	2205.9 (576.5)	60.8	3208.1 (1106.9)	2036.8 (581.5)	56.6	3308.3 (1179.7)	2079.9 (594.5)	60.2	3337.1 (1195.7)	2094.6 (598.3)	59.3	3361.1 (1176.7)	2160.5 (617.1)	61.2	2373.0 (658.0)	
		1052.9	1656.5C	994.3	571.0C		949.1	49.1T		945.6	14.7C		1007.6	516.4T		1056.9	
		100.1 (576.5)		2078.2 (560.4)	1219.5 (1106.9)		2152.3 (581.8)	1410.3 (1179.7)		2199.4 (594.2)	1445.8 (1195.7)		2212.7 (597.9)	1345.9 (1176.7)		2273.5 (614.6)	
9F	4050	1856.6 (830.7)	60.8	2895.7 (1318.2)	2037.0 (581.8)	57.7	2821.0 (1204.3)	2079.0 (594.2)	60.2	2845.9 (1216.6)	2092.4 (597.9)	60.2	3018.2 (1382.0)	2151.4 (614.6)	61.1	2014.4 (910.9)	
		174.5	2160.0C	226.4	638.4C		382.3	41.5T		382.2	14.9T		219.8	539.4T		169.8	
		1507.7 (830.7)		4219.2 (1155.6)	2442.9 (1318.2)		2186.0 (592.5)	2056.5 (1204.3)		2230.4 (603.3)	2081.5 (1216.6)		2236.5 (605.9)	2578.7 (1382.0)		4552.8 (1248.1)	
8F	4000	2593.3 (1057.4)	59.1	3856.4 (1647.8)	2080.1 (592.5)	53.0	2243.1 (1005.6)	2113.6 (603.3)	58.4	2274.6 (1021.2)	2125.8 (605.9)	55.3	4091.0 (1756.4)	4433.2 (1748.1)	59.8	2878.0 (1188.7)	
		478.5	3247.3C	560.8	201.3C		232.0	30.1T		232.3	80.2T		578.3	14.2T		500.5	
		1636.2 (1117.1)		4222.6 (1155.9)	2734.8 (1647.8)		2186.7 (592.0)	1779.2 (1005.6)		2230.1 (603.2)	1810.1 (1021.2)		2240.5 (606.5)	2934.5 (1756.4)		4554.8 (1248.1)	
7F	4000	2463.7 (1117.1)	61.3	3563.3 (1666.3)	2075.5 (592.0)	55.6	2520.2 (1192.2)	2112.6 (603.2)	58.8	2546.1 (1205.3)	2126.0 (606.5)	57.3	3737.3 (1750.7)	4431.2 (1748.1)	61.8	2677.8 (1221.6)	
		229.5	4336.5C	230.8	206.3T		135.7	13.4T		135.5	154.4T		235.9	478.6C		234.6	
		2004.7 (1117.1)		4256.7 (1165.7)	3101.7 (1666.3)		2191.2 (593.1)	2248.8 (1192.2)		2227.8 (602.4)	2275.1 (1205.3)		2235.8 (605.0)	3265.4 (1750.7)		4521.7 (1239.2)	
6F	4000	2131.6 (1239.5)	60.2	3233.9 (1750.2)	2079.0 (593.1)	56.1	2052.1 (1240.8)	2109.7 (602.4)	59.0	2073.1 (1251.0)	2120.5 (605.0)	57.7	3370.9 (1809.3)	4400.5 (1739.2)	60.6	2313.6 (1321.2)	
		347.3	5441.7C	266.6	631.3T		429.5	2.1C		428.8	222.9T		247.7	965.9C		329.4	
		2826.3 (1239.5)		4335.5 (1188.1)	3767.1 (1750.2)		2224.1 (602.6)	2911.0 (1240.8)		2256.7 (611.1)	2930.7 (1251.0)		2265.3 (613.8)	3866.4 (1809.3)		4574.2 (1254.3)	
5F	4000	1392.4 (1272.9)	58.4	2683.1 (1880.4)	2114.7 (602.6)	54.7	1456.6 (1313.2)	2143.5 (611.1)	56.6	1479.9 (1324.4)	2153.9 (613.8)	55.7	2855.8 (1955.0)	4456.9 (1754.3)	58.7	1602.4 (1379.0)	
		1153.4	6574.5C	1077.7	1059.1T		1169.9	20.0C		1168.9	294.3T		1054.1	1442.8C		1155.6	
		3699.3 (1272.9)		4356.8 (1193.8)	4838.6 (1880.4)		2227.6 (603.3)	3796.3 (1313.2)		2254.9 (610.5)	3817.6 (1324.4)		2262.8 (612.9)	4964.0 (1955.0)		4556.9 (1249.3)	
4F	4000	539.0 (1341.7)	59.2	1634.2 (1885.3)	2116.1 (603.3)	55.8	572.7 (1356.9)	2140.8 (610.5)	57.0	587.2 (1364.2)	2150.0 (612.9)	56.4	1736.9 (1932.4)	4438.1 (1749.3)	59.4	643.2 (1375.1)	
		2144.4	7719.4C	2136.4	1492.3T		2141.8	38.8C		2141.2	365.7T		2127.9	1908.6C		2107.0	
		4827.9 (1341.7)		4390.0 (1203.2)	5907.0 (1885.3)		2232.7 (604.5)	4855.7 (1356.9)		2251.9 (609.6)	4869.6 (1364.2)		2257.5 (611.3)	5992.7 (1932.4)		4525.1 (1240.7)	
3F	4000	554.5 (1249.5)	58.3	602.9 (2051.5)	2119.9 (604.5)	56.4	485.5 (1467.8)	2137.5 (609.6)	57.2	474.1 (1477.6)	2143.7 (611.3)	56.9	673.0 (1959.6)	4408.2 (1240.7)	58.5	332.1 (1694.7)	
		3053.6	8883.7C	3500.1	1959.2T		3421.0	51.7C		3429.2	431.0T		3246.1	2384.4C		3721.5	
		5552.6 (1249.5)		4424.2 (1212.2)	7603.1 (2051.5)		2238.3 (606.0)	6356.5 (1467.8)		2248.8 (608.7)	6384.3 (1477.6)		2251.1 (609.5)	7165.2 (1959.6)		4498.4 (1232.7)	
2F	4000	1249.3 (956.6)	60.5	1054.2 (1736.5)	2124.7 (606.0)	56.8	1984.6 (1343.2)	2133.7 (608.7)	57.6	1998.6 (1375.2)	2137.0 (609.5)	57.1	536.8 (1636.7)	4377.3 (1732.7)	60.5	2612.4 (1352.5)	
		3449.5	10076.0C	5047.6	2478.5T		5074.0	57.7C		5161.5	469.2T		4301.3	2923.3C		5723.1	
		5649.7 (956.6)		5068.2 (1488.6)	9041.0 (1736.5)		4456.6 (1170.9)	8163.4 (1343.2)		4547.6 (1146.4)	8324.3 (1375.2)		4239.8 (1113.4)	8065.7 (1636.7)		8833.8 (1758.3)	
1F	4600	11615.8 (0.0)	290.7	2711.1 (0.0)	3973.9 (1170.9)	241.4	121.0 (0.0)	3706.8 (1146.4)	420.4	422.2 (0.0)	3776.8 (1113.4)	231.5	3624.7 (0.0)	8825.9 (1758.3)	2503.9	12563.5 (0.0)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		B フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		191.6 (61.4)		277.2 (77.1)		183.7 (55.3)		365.7 (98.6)		183.2 (37.7)							
14F	4000	250.6 (92.3)	29.5	469.7 (121.8)	278.1 (77.1)	0.5	491.5 (228.1)	214.3 (55.3)	15.3	527.9 (234.1)	344.2 (98.6)	10.7	453.6 (194.2)	88.0 (37.7)	47.6	183.2 (60.6)	
		66.1	100.5C	44.1	2.0T		35.3	21.3T		59.8	59.7C		65.3	47.8T	62.1	71.3T	
13F	4000	118.4 (92.3)		464.4 (137.9)	381.5 (212.8)		620.0 (174.6)	420.9 (228.1)		611.0 (166.8)	408.4 (234.1)		557.2 (152.5)	323.0 (194.2)	484.4 (127.6)	59.1 (60.6)	
		410.0 (120.4)	32.0	719.8 (290.2)	636.8 (174.6)	8.4	788.8 (329.4)	589.6 (166.8)	10.7	743.6 (310.7)	541.0 (152.5)	8.1	668.5 (273.5)	434.3 (127.6)	25.0	425.3 (140.0)	
		169.1	279.5C	139.4	2.1C		130.0	31.0T		122.2	70.6C		121.5	48.0T	145.2	233.0T	
12F	4000	71.7 (120.4)		662.2 (169.5)	441.0 (290.2)		912.4 (231.1)	528.8 (329.4)		942.1 (238.8)	499.3 (310.7)		708.0 (181.5)	425.4 (273.5)	714.4 (184.5)	134.8 (140.0)	
		486.7 (126.5)	51.9	972.3 (404.7)	751.2 (231.1)	80.6	1160.6 (562.3)	776.9 (238.8)	82.6	1041.3 (439.2)	598.5 (181.5)	54.8	896.7 (340.4)	614.1 (184.5)	50.2	579.6 (171.4)	
		232.2	476.2C	158.0	22.7C		28.9	29.2T		157.4	39.7C		211.7	12.6T	234.7	438.0T	
11F	4000	22.3 (126.5)		859.2 (223.9)	656.4 (404.7)		1494.4 (393.5)	1102.7 (562.3)		1536.5 (404.0)	726.4 (439.2)		923.0 (240.8)	473.3 (340.4)	935.2 (245.5)	110.2 (171.4)	
		730.6 (160.6)	53.1	1541.2 (561.5)	1338.5 (393.5)	77.9	1764.2 (726.2)	1372.5 (404.0)	82.0	1621.2 (600.2)	811.1 (240.8)	55.9	1282.3 (431.5)	832.6 (245.5)	51.3	825.0 (208.6)	
		409.4	735.0C	418.2	136.3C		311.8	28.5T		420.7	89.1T		419.3	36.7C	407.8	710.4T	
10F	4000	88.2 (160.6)		857.5 (223.3)	704.8 (561.5)		1494.6 (393.1)	1140.6 (726.2)		1538.3 (404.3)	779.8 (600.2)		924.5 (241.3)	443.7 (431.5)	937.4 (246.0)	9.4 (208.6)	
		838.4 (241.7)	53.6	1488.0 (595.2)	1335.4 (393.1)	79.6	1726.5 (751.0)	1372.5 (404.3)	82.9	1571.4 (635.6)	812.9 (241.3)	55.8	1314.5 (493.6)	833.7 (246.0)	51.9	928.0 (287.7)	
		355.1	994.6C	297.7	244.1C		224.6	25.5T		300.1	216.2T		327.2	90.7C	352.5	984.0T	
9F	4000	128.2 (241.7)		865.2 (225.6)	892.7 (595.2)		1497.4 (393.8)	1277.3 (751.0)		1534.9 (403.8)	971.2 (635.6)		922.7 (240.7)	660.1 (493.6)	931.8 (244.6)	222.9 (287.7)	
		630.8 (247.3)	53.1	1310.2 (572.3)	1337.6 (393.8)	79.9	1589.3 (711.3)	1369.1 (403.3)	82.9	1374.4 (603.8)	810.6 (240.7)	56.0	1091.9 (469.0)	829.3 (244.6)	51.3	708.9 (285.1)	
		130.0	1242.3C	151.2	336.4C		148.9	23.5T		151.8	338.1T		142.2	159.6C	131.5	1242.6T	
8F	4000	370.9 (247.3)		871.8 (227.9)	1007.8 (572.3)		1515.1 (399.2)	1291.5 (711.3)		1556.1 (409.9)	1070.8 (603.8)		935.3 (245.1)	807.4 (469.0)	947.6 (249.3)	445.9 (285.1)	
		398.3 (147.7)	51.3	1222.8 (554.1)	1358.8 (399.2)	78.2	1619.1 (748.1)	1395.5 (409.9)	80.3	1314.6 (599.8)	829.3 (245.1)	53.0	975.4 (432.2)	847.5 (249.3)	50.0	501.6 (199.0)	
		102.9	1480.7C	114.7	342.4C		122.9	29.5T		115.0	427.1T		110.9	313.2C	103.7	1494.2T	
7F	4000	192.5 (147.7)		871.4 (227.7)	993.4 (554.1)		1516.0 (398.9)	1373.2 (748.1)		1557.7 (410.1)	1084.6 (599.8)		936.3 (245.5)	753.5 (432.2)	949.4 (249.6)	294.3 (199.0)	
		575.6 (245.9)	51.7	1233.9 (606.2)	1355.9 (398.9)	80.0	1537.6 (772.0)	1394.8 (410.1)	81.5	1304.1 (643.1)	831.0 (245.5)	52.7	1030.7 (493.6)	847.9 (249.6)	50.8	655.2 (288.2)	
		83.9	1711.6C	21.6	312.8C		6.5	41.5T		17.9	505.0T		43.4	502.7C	78.7	1738.2T	
6F	4000	407.8 (245.9)		881.4 (230.5)	1190.7 (606.2)		1519.6 (399.8)	1550.6 (772.0)		1552.7 (408.7)	1268.4 (643.1)		933.0 (244.5)	943.8 (493.6)	942.2 (247.7)	497.7 (288.2)	
		370.8 (301.6)	51.4	1050.0 (643.4)	1359.3 (399.8)	80.1	1358.9 (798.4)	1389.8 (408.7)	81.4	1111.6 (674.3)	827.3 (244.5)	52.8	830.7 (533.0)	841.5 (247.7)	50.3	444.5 (338.6)	
		232.4	1938.6C	236.9	290.2C		237.8	56.7T		237.0	588.9T		235.2	688.9C	232.8	1972.6T	
5F	4000	835.6 (301.6)		892.0 (233.8)	1523.7 (643.4)		1530.9 (403.2)	1834.5 (798.4)		1559.5 (410.9)	1585.5 (674.3)		936.6 (245.9)	1301.1 (533.0)	944.5 (248.6)	910.1 (338.6)	
		44.2 (246.7)	50.3	740.8 (644.1)	1372.5 (403.2)	79.2	1095.7 (824.6)	1399.3 (410.9)	80.1	807.7 (677.3)	833.8 (245.9)	51.4	481.0 (511.4)	845.6 (248.6)	49.5	34.4 (285.0)	
		537.7	2160.5C	547.3	254.2C		553.6	77.4T		546.9	670.1T		541.7	893.6C	535.7	2198.1T	
4F	4000	1031.1 (246.7)		897.8 (235.4)	1835.4 (644.1)		1533.3 (403.7)	2202.8 (824.6)		1557.0 (410.1)	1901.5 (677.3)		934.7 (245.4)	1564.4 (511.4)	941.0 (247.6)	1105.8 (285.0)	
		234.2 (356.0)	50.4	435.7 (713.1)	1373.3 (403.7)	80.0	726.4 (863.9)	1395.9 (410.1)	80.6	487.6 (740.8)	832.1 (245.4)	51.3	211.9 (595.4)	841.6 (247.6)	49.7	164.8 (396.0)	
		946.1	2378.8C	990.6	217.5C		1001.4	101.8T		993.9	751.4T		979.0	1104.3C	956.7	2416.4T	
3F	4000	1658.1 (356.0)		907.1 (238.0)	2416.8 (713.1)		1536.7 (404.6)	2729.3 (863.9)		1552.2 (408.8)	2475.5 (740.8)		931.5 (244.5)	2169.8 (595.4)	934.5 (245.8)	1748.7 (396.0)	
		851.5 (274.9)	50.3	133.6 (658.8)	1376.1 (404.6)	80.3	198.3 (847.8)	1390.9 (408.8)	80.7	94.5 (676.2)	828.8 (244.5)	51.3	402.9 (505.7)	835.4 (245.8)	49.6	814.2 (281.8)	
		1401.4	2595.0C	1451.1	207.8C		1497.3	123.5T		1446.8	840.6T		1414.3	1292.8C	1377.8	2626.4T	
2F	4000	1951.3 (274.9)		923.1 (241.0)	2768.7 (658.8)		1545.8 (405.7)	8192.9 (847.8)		1551.0 (407.1)	2799.2 (676.2)		932.3 (243.3)	2425.6 (505.7)	932.5 (243.9)	1941.4 (281.8)	
		1138.8 (805.9)	55.3	470.1 (1038.2)	1375.5 (405.7)	85.2	267.2 (1094.8)	1379.9 (407.1)	85.6	428.4 (1078.6)	819.8 (243.3)	56.3	669.6 (970.8)	823.7 (243.9)	54.4	1008.9 (939.2)	
		2992.4	2826.8C	2858.0	269.7C		2785.2	36.0T		2909.2	961.5T		2902.3	394.3C	3169.0	2854.1T	
1F	4600	4846.0 (805.9)		2983.7 (1087.5)	5245.9 (1038.2)		2832.7 (707.6)	8303.2 (1094.8)		2906.4 (746.8)	5390.1 (1078.6)		2594.7 (705.3)	5135.1 (970.8)	5329.1 (1093.0)	5329.1 (939.2)	
		3871.2 (0.0)	931.1	177.6 (0.0)	2262.2 (707.6)	285.3	180.1 (0.0)	2470.6 (746.8)	217.9	1087.9 (0.0)	2483.6 (705.3)	55.5	1747.1 (0.0)	2540.4 (1093.0)	1394.3	3983.3 (0.0)	
		7200				7200				7200				7200			
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		C フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

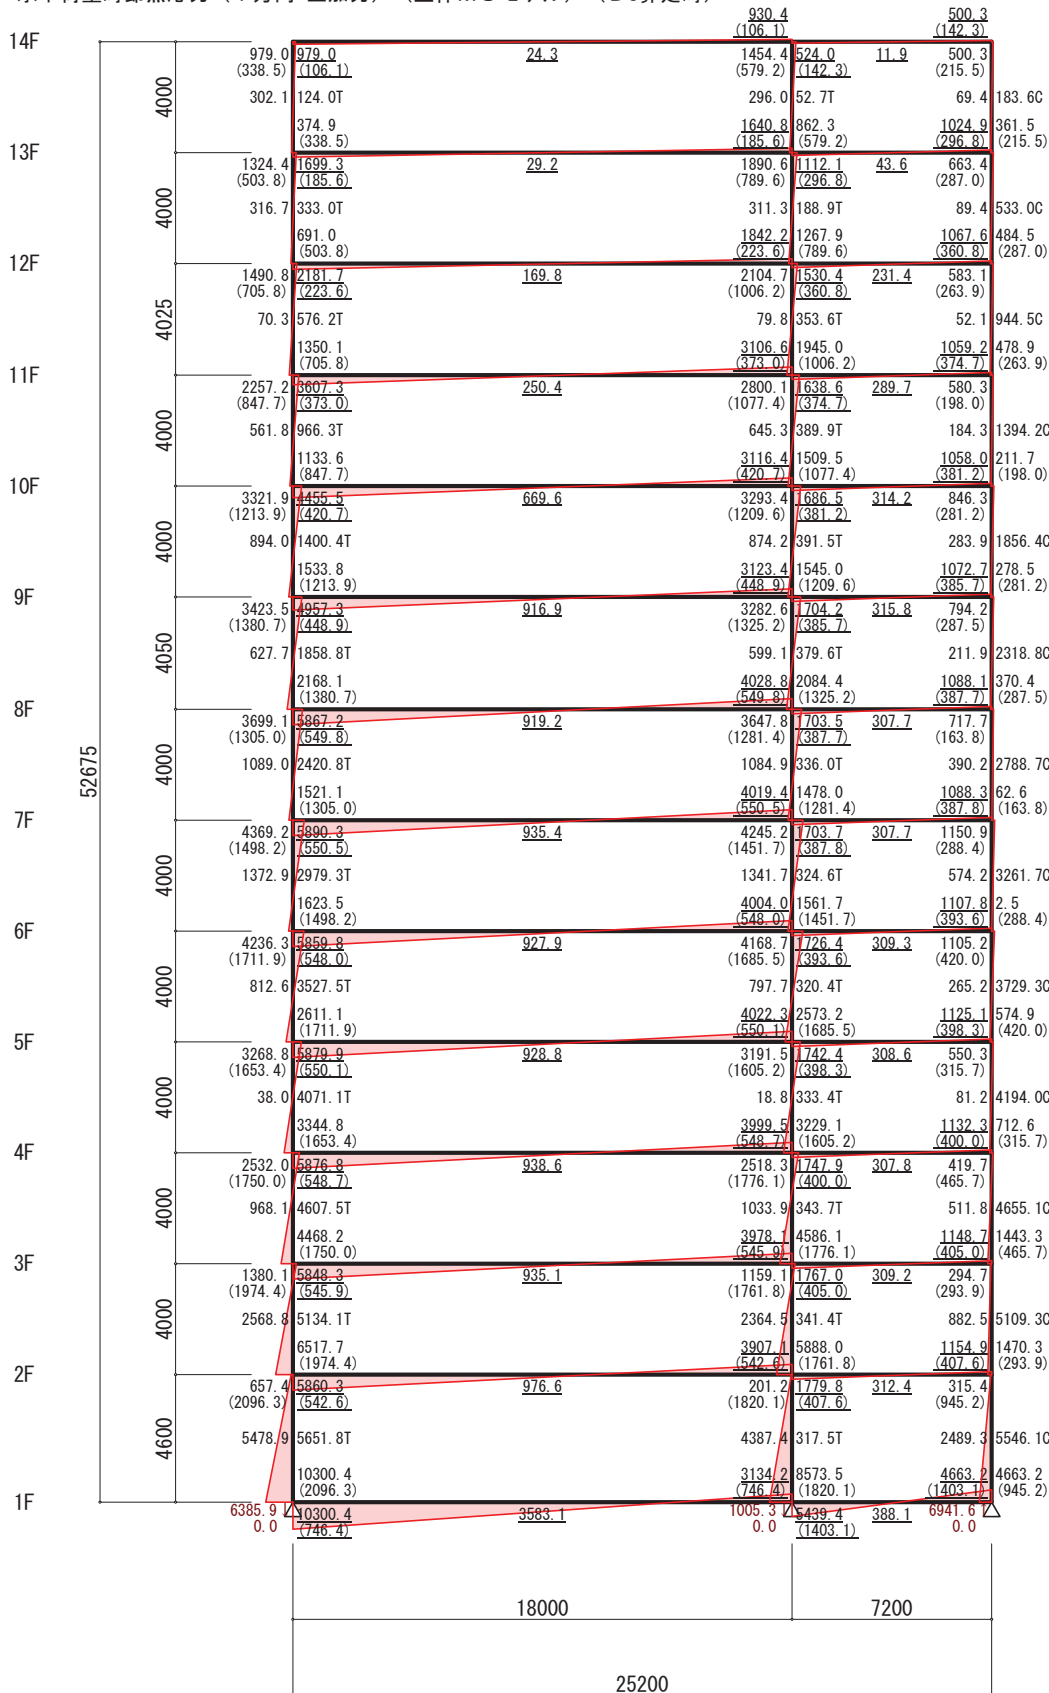


A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

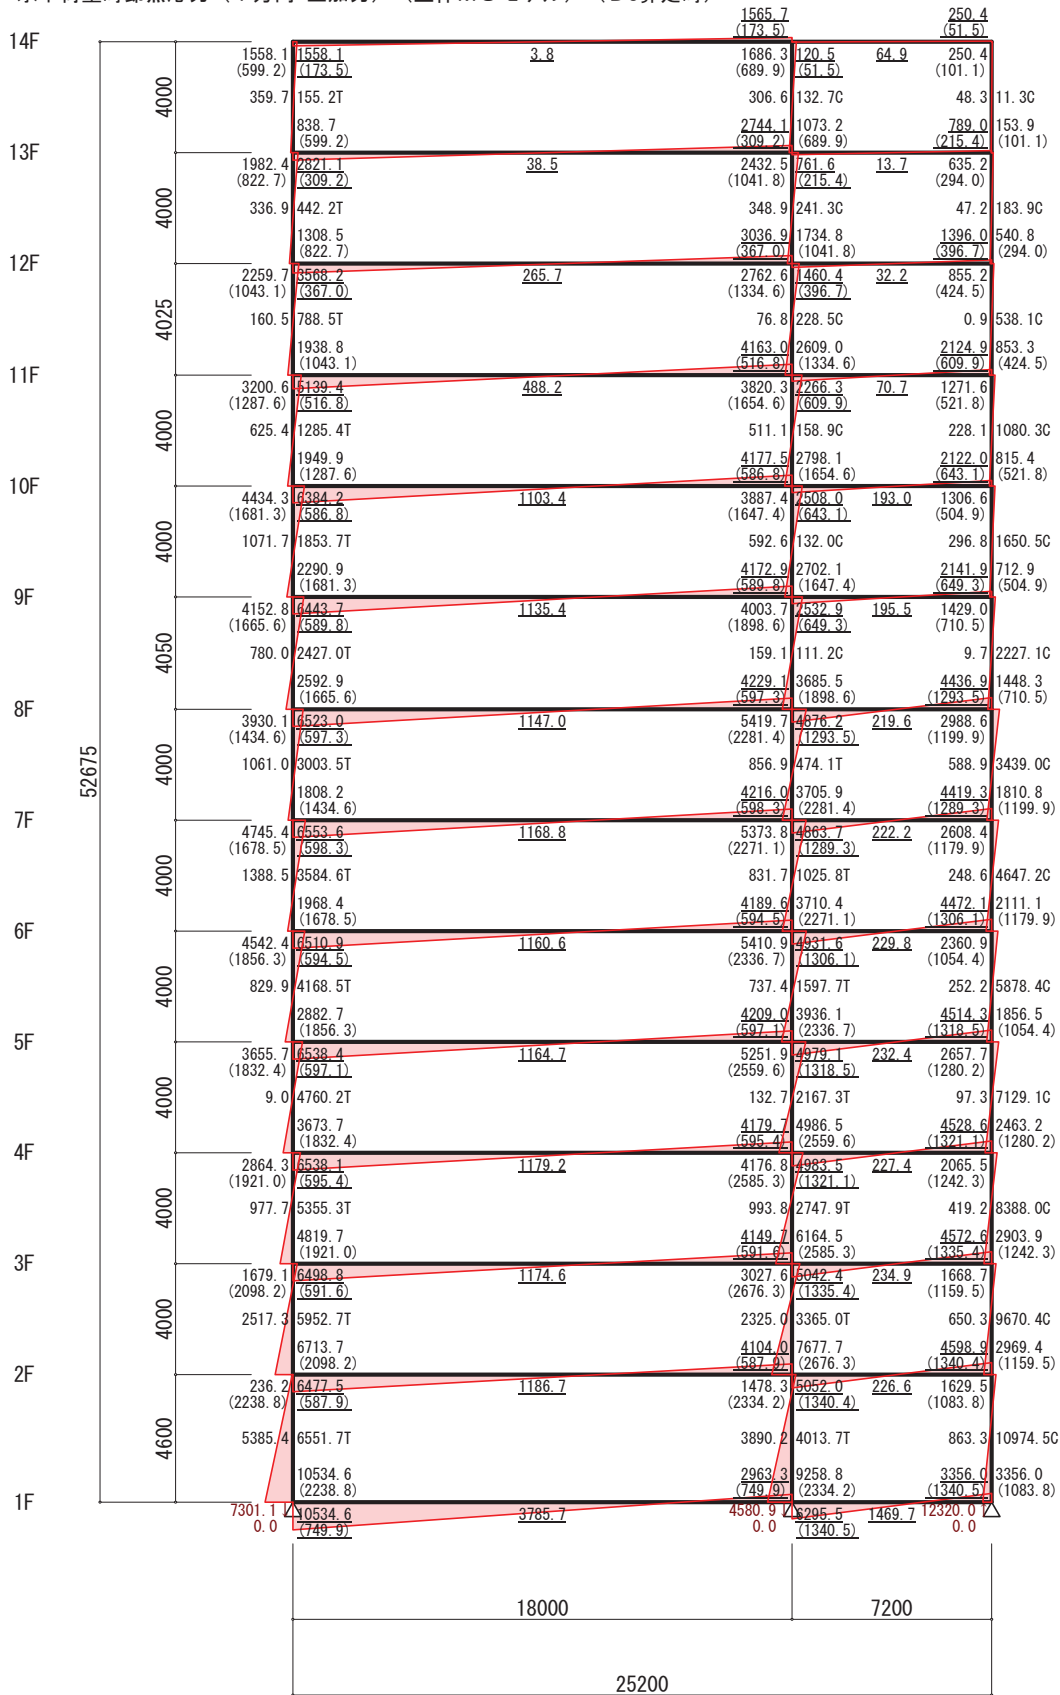

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

52675	14F	4000	1574.3 (606.0)	1574.3 (176.5)	14.4	1603.0 (176.5)	1611.7 (657.8)	8.7 (25.7)	83.8	176.2 (68.3)	
	362.3		176.2T			296.0	156.7C		39.6	21.6C	
	13F	4000	1982.5 (823.2)	2832.1 (310.8)	35.2	2400.1 (1027.6)	2761.8 (310.8)	1019.6 (657.8)		700.7 (188.7)	97.1 (68.3)
	336.0		483.9T			344.9	288.5C		47.4	195.1C	
	12F	4025	2257.5 (1042.9)	3568.0 (367.0)	265.0	2730.4 (1315.2)	3038.1 (367.0)	1710.4 (1027.6)		1347.6 (382.0)	508.8 (278.1)
	158.8		848.5T			83.6	282.8C		2.3	563.0C	
	11F	4000	3198.1 (1286.8)	5138.1 (516.9)	486.3	3817.7 (1660.7)	4165.5 (516.9)	2563.2 (1315.2)		2108.9 (600.6)	843.6 (418.0)
	624.5		1362.9T			496.3	208.3C		225.1	1147.2C	
	10F	4000	4431.1 (1681.4)	6380.3 (586.7)	1099.9	3896.4 (1657.4)	4180.4 (586.7)	2825.2 (1660.7)		2106.6 (645.5)	815.1 (520.1)
	1068.3		1947.1T			581.5	158.4C		287.6	1773.5C	
	9F	4050	4155.1 (1666.4)	6449.7 (590.3)	1137.4	4007.7 (1903.4)	4175.0 (590.3)	2733.4 (1657.4)		2127.1 (651.8)	716.4 (502.0)
	780.7		2535.2T			153.4	105.7C		37.5	2410.0C	
	8F	4000	3936.1 (1437.3)	6529.8 (597.9)	1148.5	5441.0 (2292.9)	4232.9 (597.9)	3700.9 (1903.4)		4424.4 (1296.3)	1485.7 (715.2)
	1061.5		3131.3T			855.2	588.8T		537.9	3696.3C	
	7F	4000	4747.4 (1680.3)	6560.4 (598.9)	1169.9	5386.6 (2276.0)	4220.6 (598.9)	3730.5 (2292.9)		4404.7 (1291.8)	1862.8 (1200.4)
	1386.8		3728.2T			834.5	1274.5T		161.1	4972.6C	
	6F	4000	4542.4 (1856.0)	6516.2 (594.9)	1161.9	5438.9 (2347.4)	4192.3 (594.9)	3717.5 (2276.0)		4457.2 (1308.5)	2219.7 (1190.4)
	830.3		4321.5T			744.0	1983.1T		216.7	6271.9C	
	5F	4000	3661.4 (1834.8)	6543.2 (597.5)	1165.6	5271.0 (2569.2)	4212.0 (597.5)	3950.9 (2347.4)		4497.5 (1320.5)	1804.1 (1010.4)
	8.2		4917.5T			132.6	2699.6T		108.1	7582.8C	
4F	4000	2864.2 (1921.7)	6542.1 (595.8)	1179.9	4190.3 (2591.4)	4182.3 (595.8)	5005.8 (2569.2)		4510.4 (1322.8)	2477.2 (1292.7)	
979.2		5512.0T			992.6	3419.8T		403.2	8894.9C		
3F	4000	1678.7 (2098.0)	6501.2 (591.8)	1175.3	3047.9 (2692.9)	4150.7 (591.8)	6175.5 (2591.4)		4553.5 (1337.0)	2839.5 (1218.2)	
2517.2		6103.0T			2337.8	4160.9T		518.1	10224.4C		
2F	4600	6713.2 (2098.0)	6513.0 (587.8)		4102.8 (587.8)	7723.5 (2692.9)			4580.0 (1341.6)	2750.2 (1116.0)	
235.1 (2237.4)		6478.0 (587.8)	1187.6	1458.7 (2336.7)	5079.4 (1341.6)	249.7		1829.8 (1068.1)			
1F		5381.1	6690.1T			3915.7	4915.2T		626.8	11564.1C	
		10527.1 (2237.4)	10527.1 (750.5)	3772.7	2981.7 (750.5)	9290.0 (2336.7)			3083.3 (1304.4)	3083.3 (1068.1)	
		7441.5 0.0	10527.1 (750.5)		5467.3 0.0	9308.3 (1304.4)	1612.5		12865.6 0.0		
				18000			7200				
										25200	

A

B

C


3 フレーム (S=1/272)

[illegible]


C

2014/01/18 16:42 - III- 481 / 852 -


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

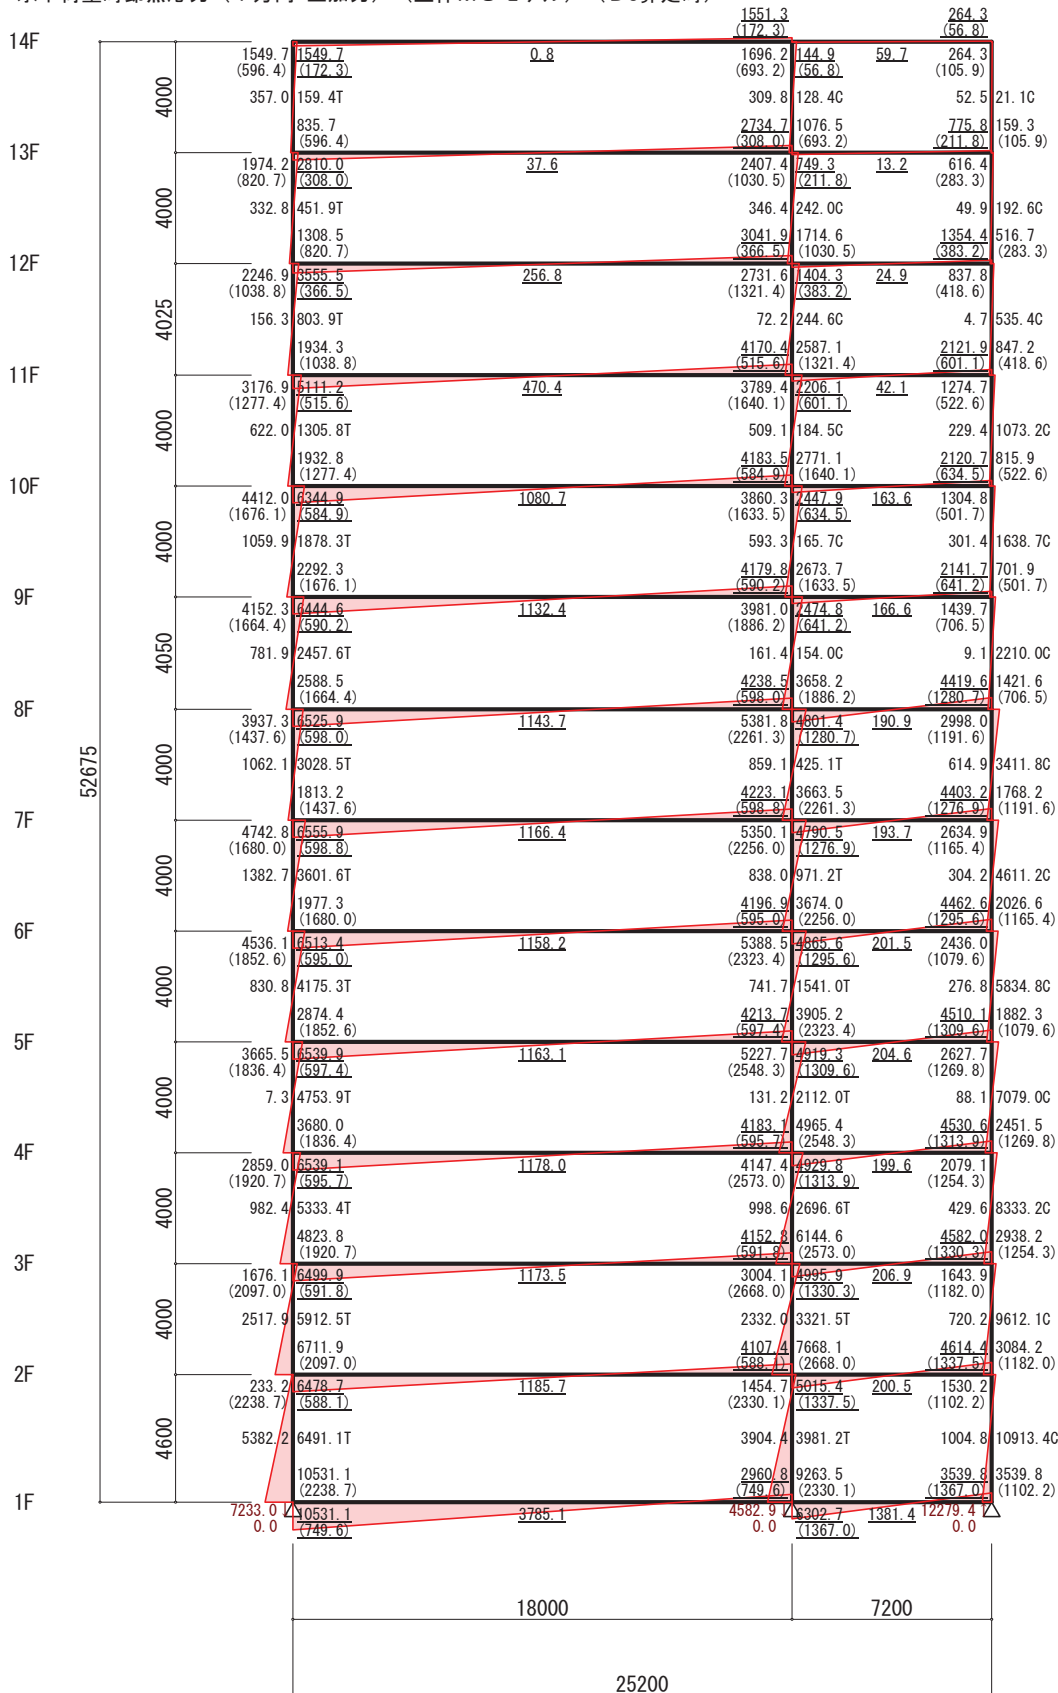


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

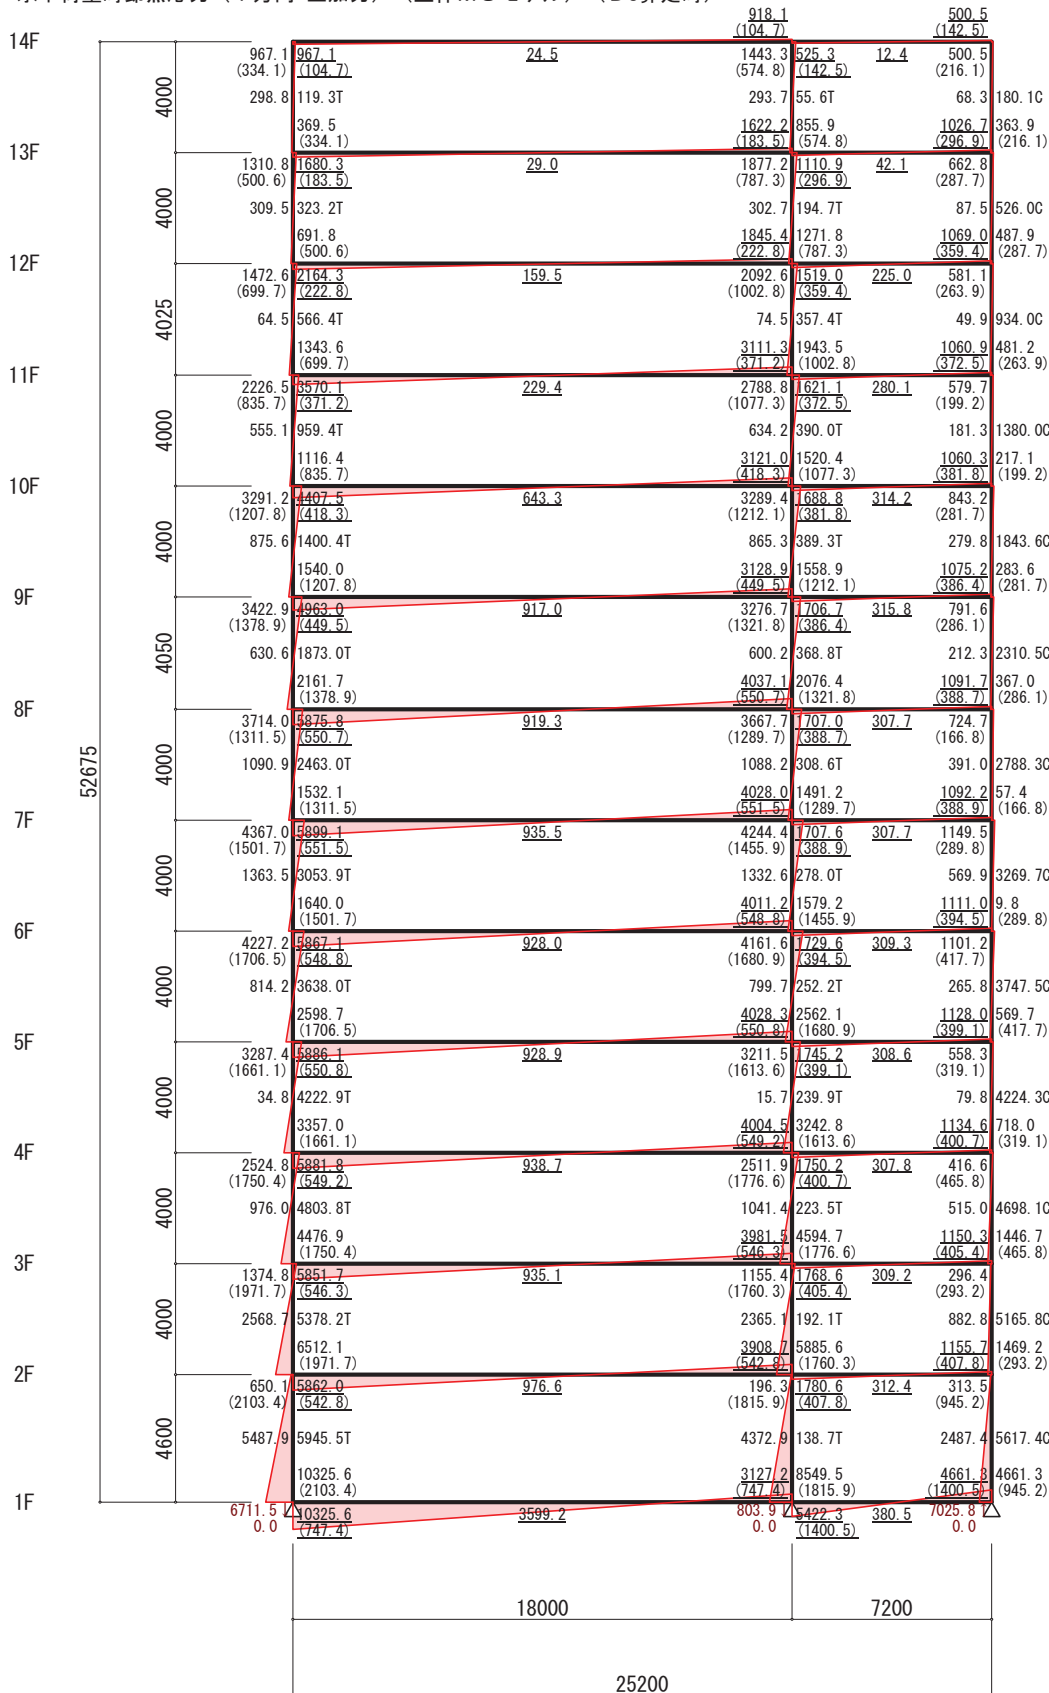


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

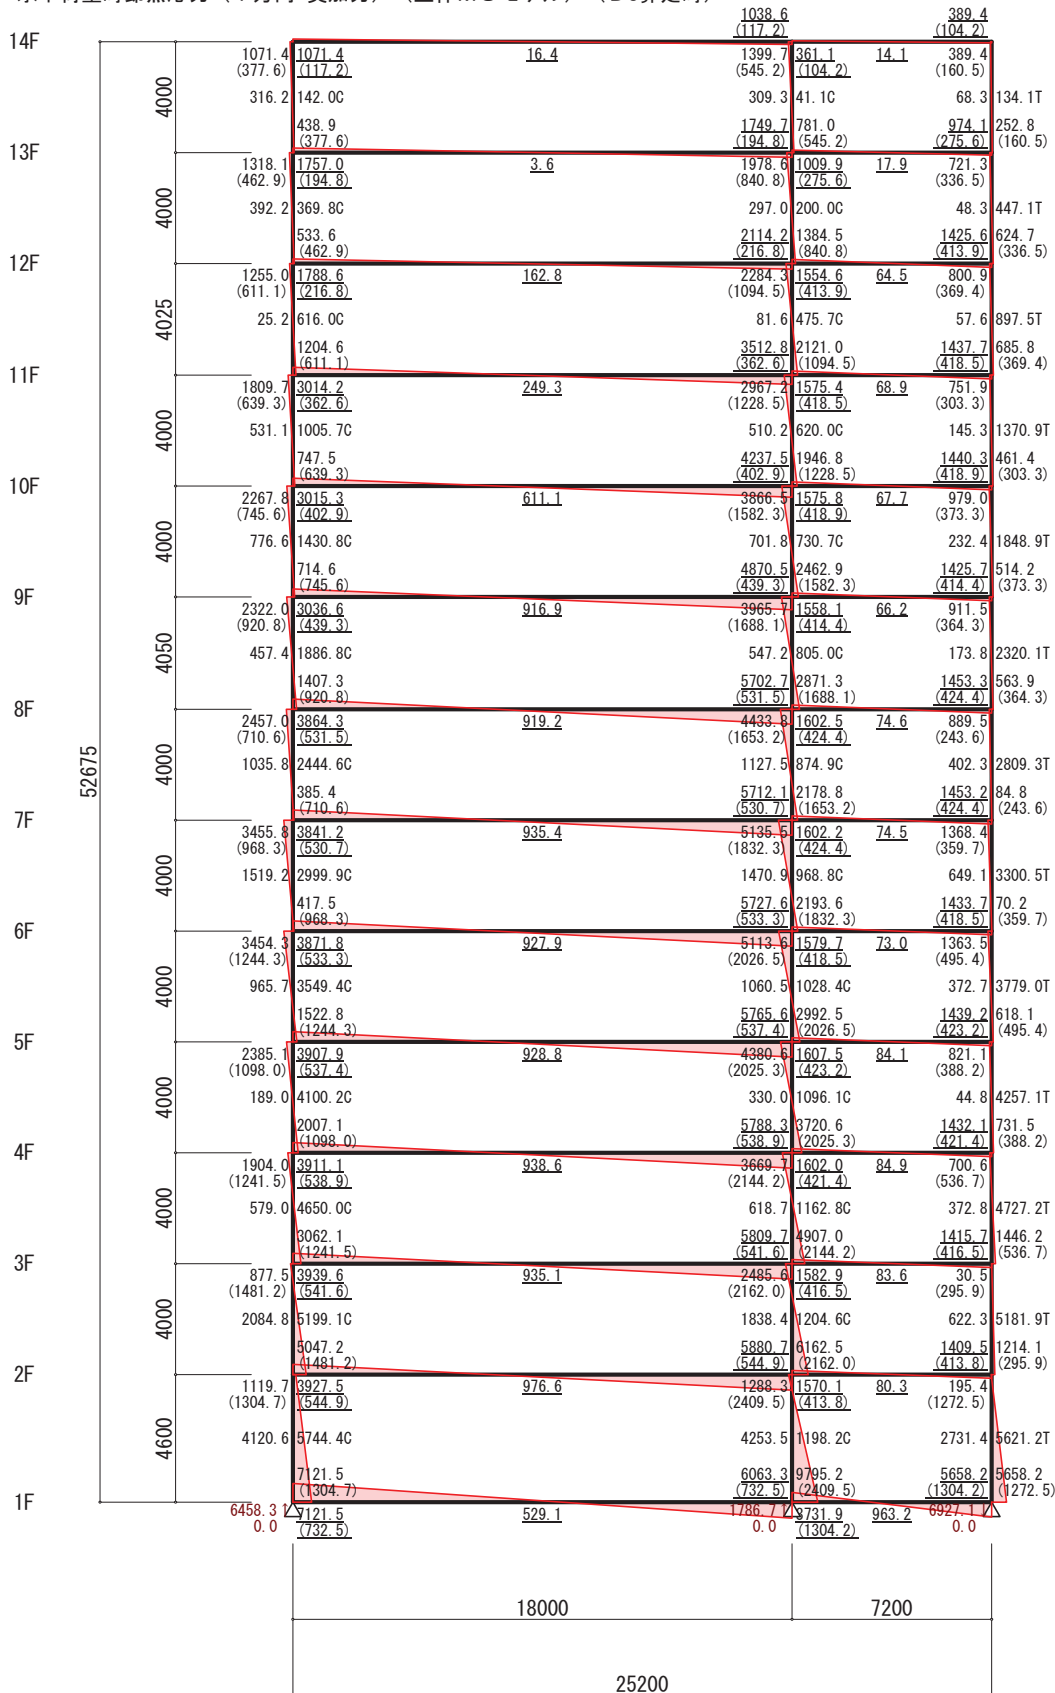


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

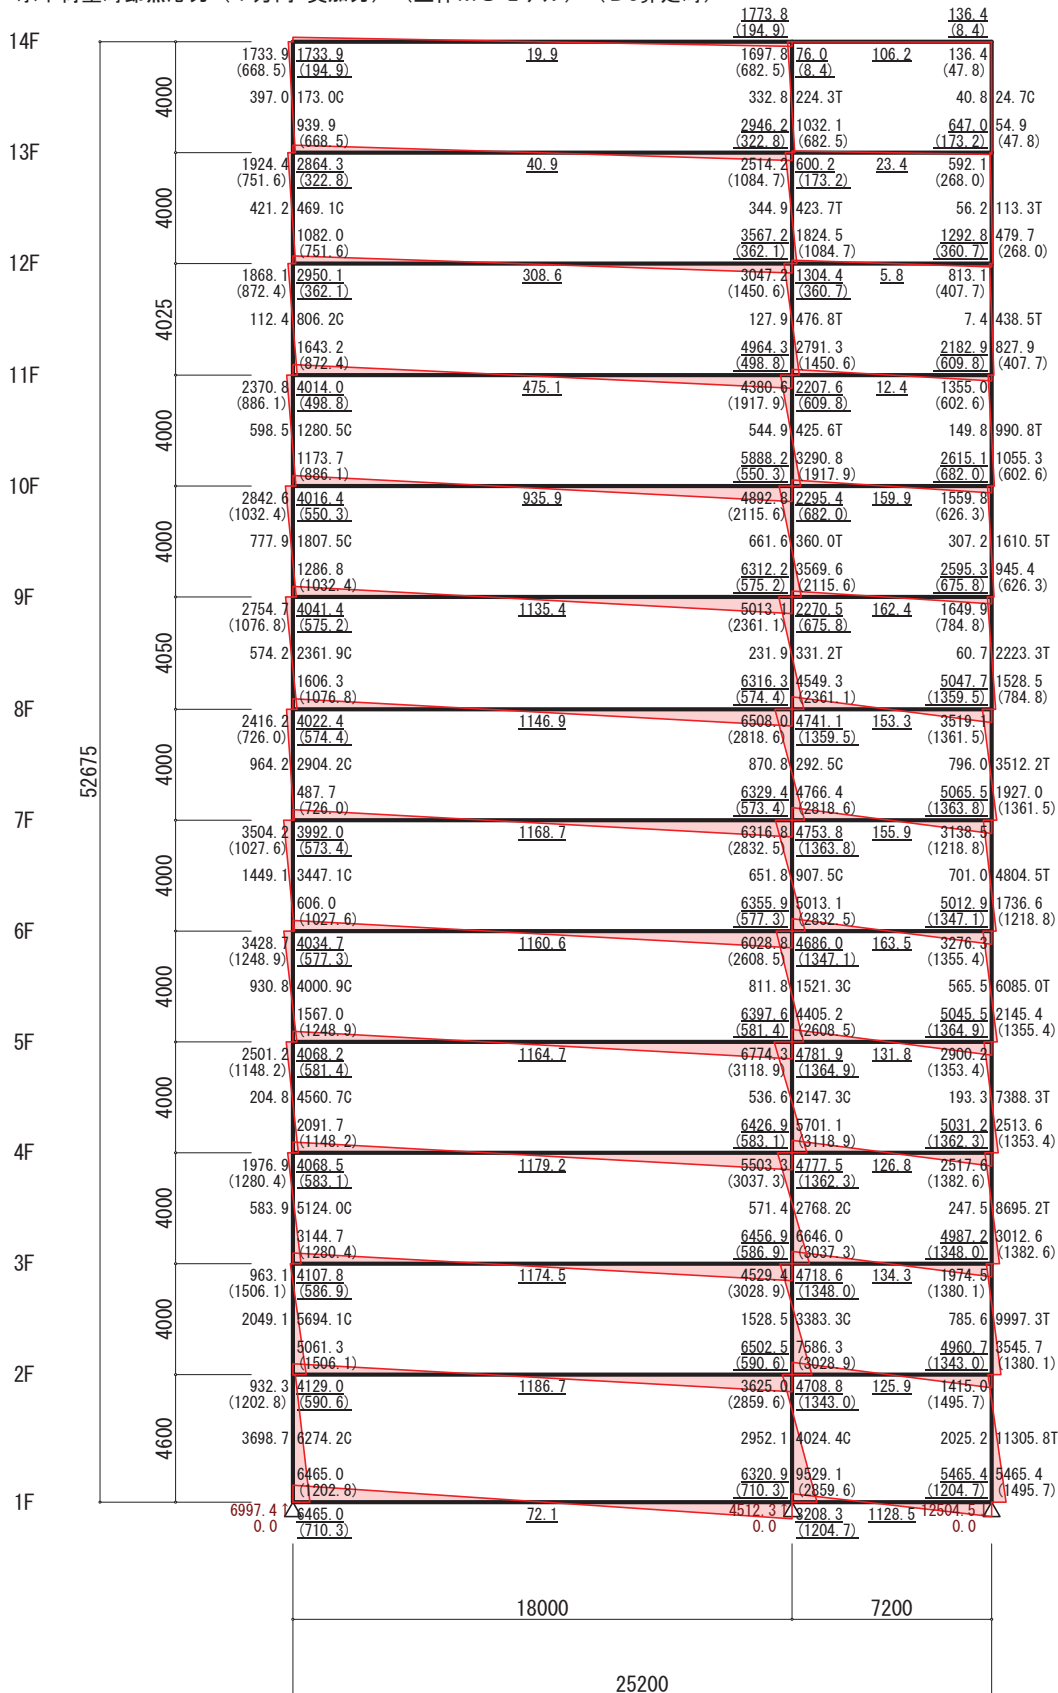


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

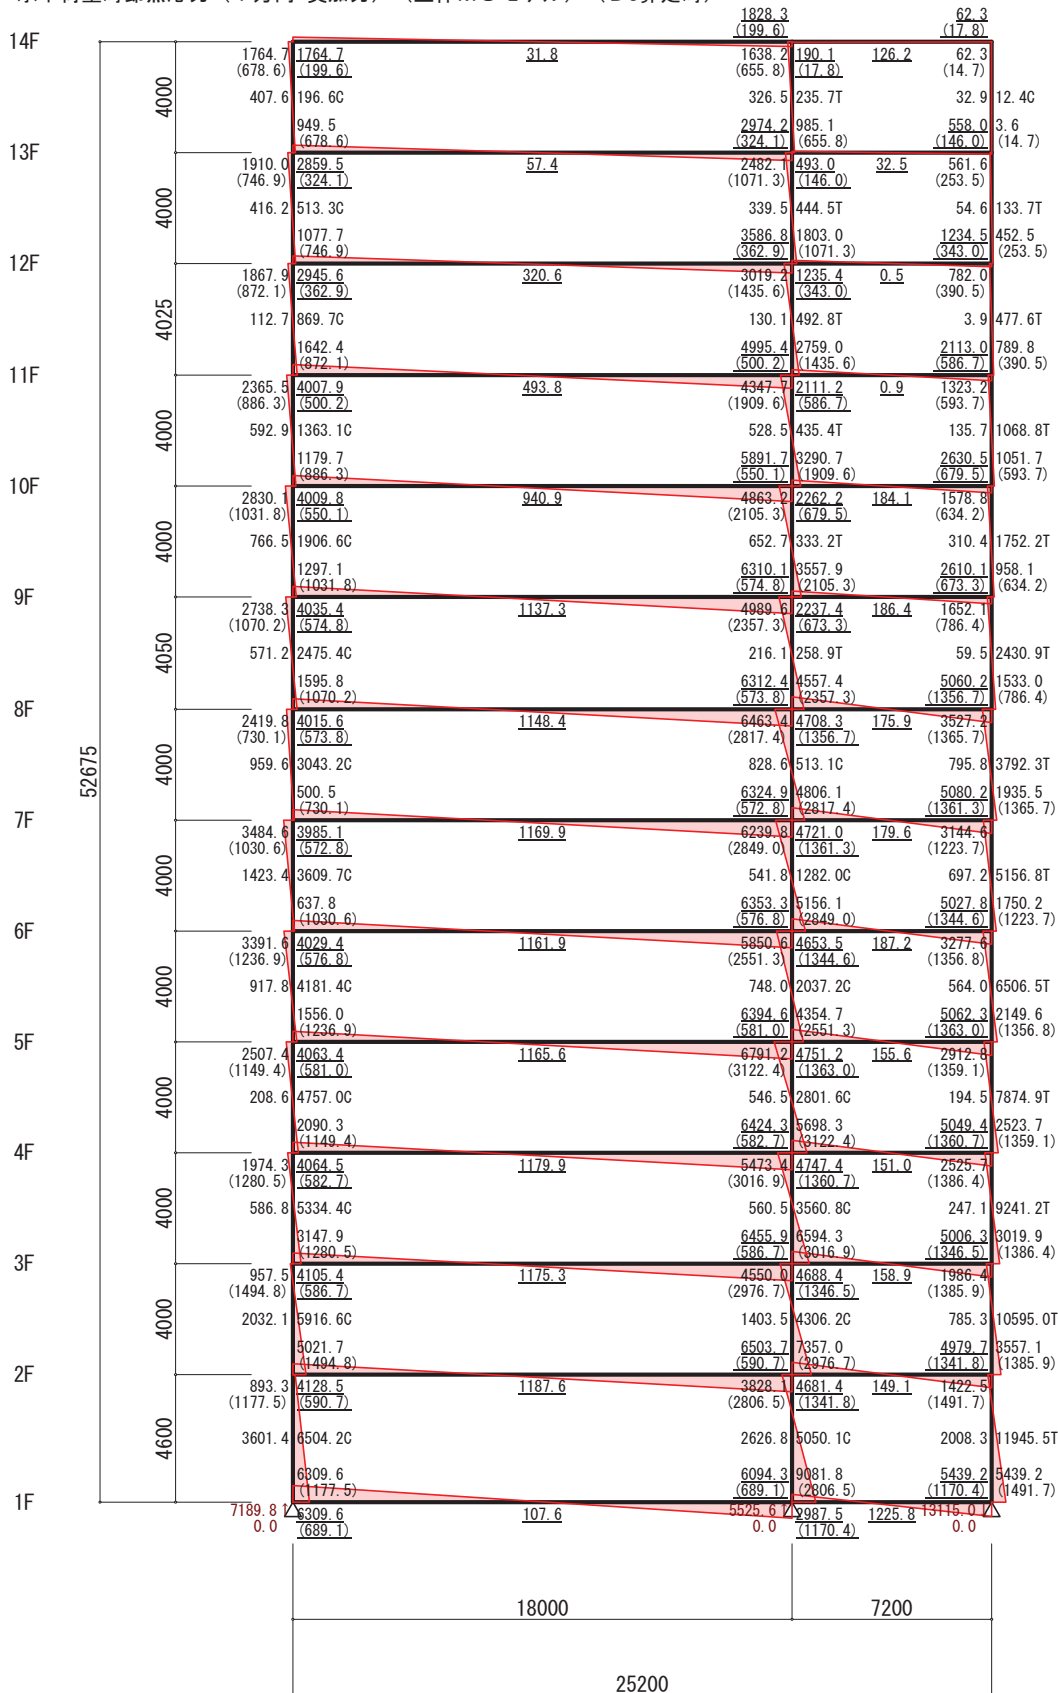


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

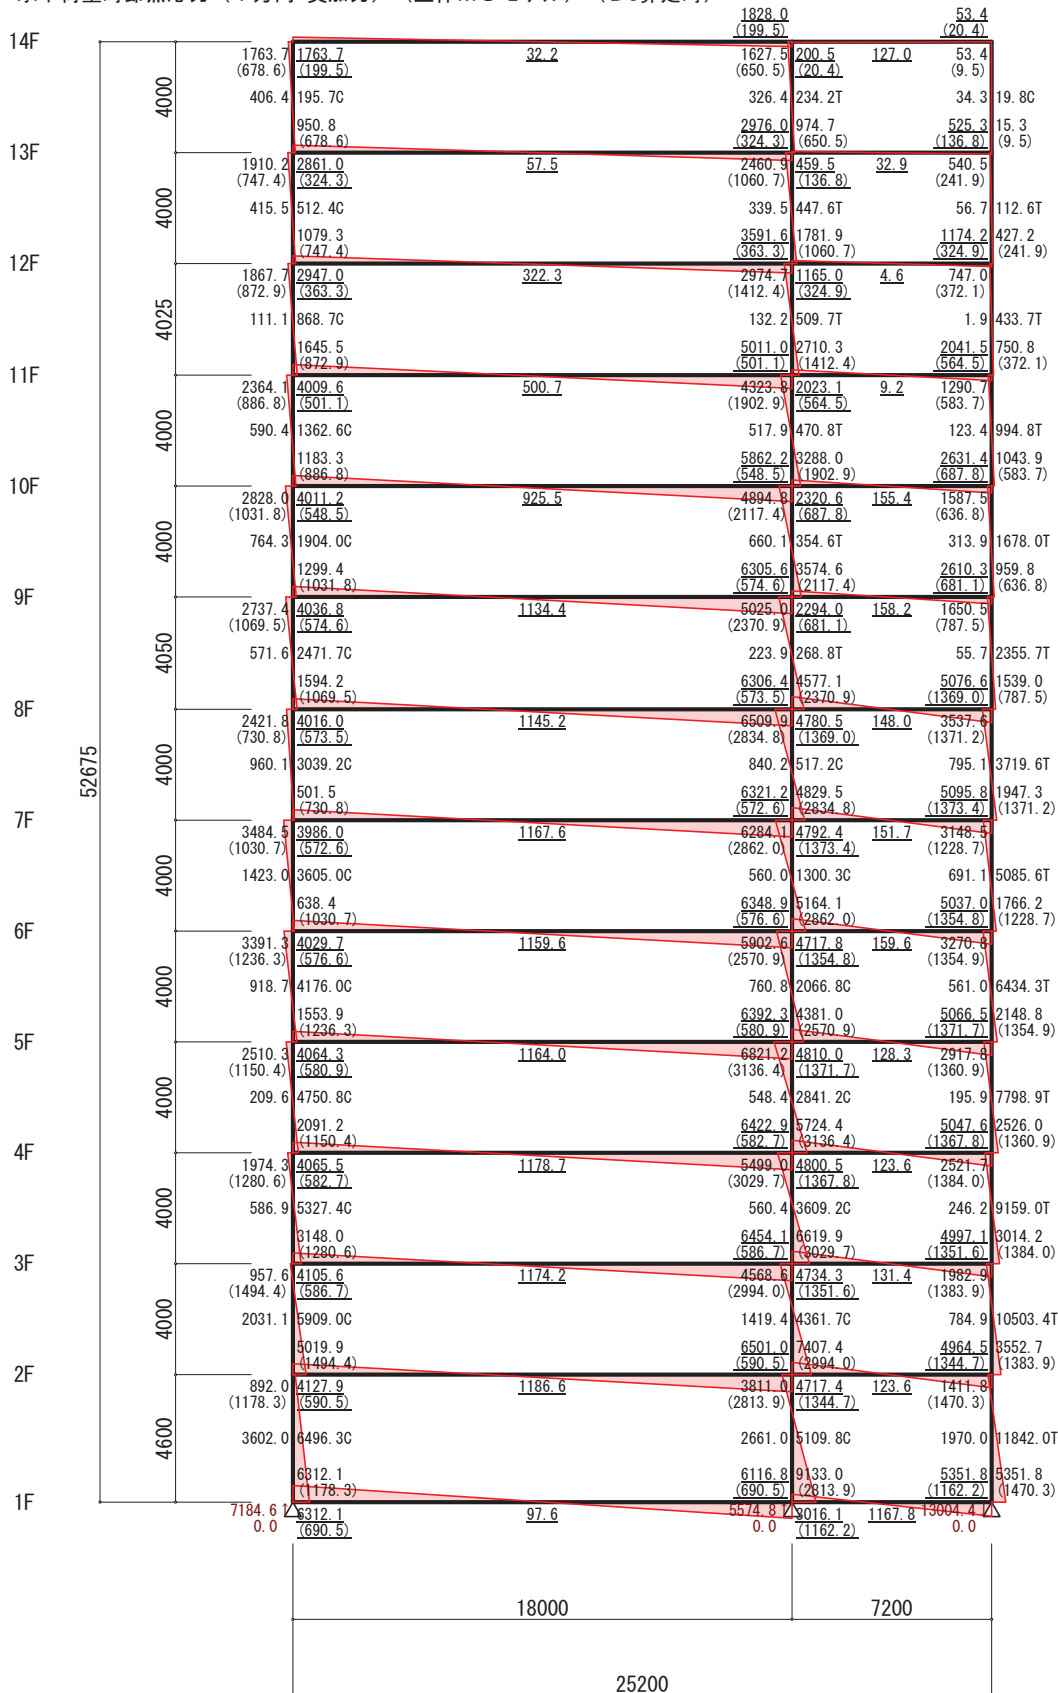


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

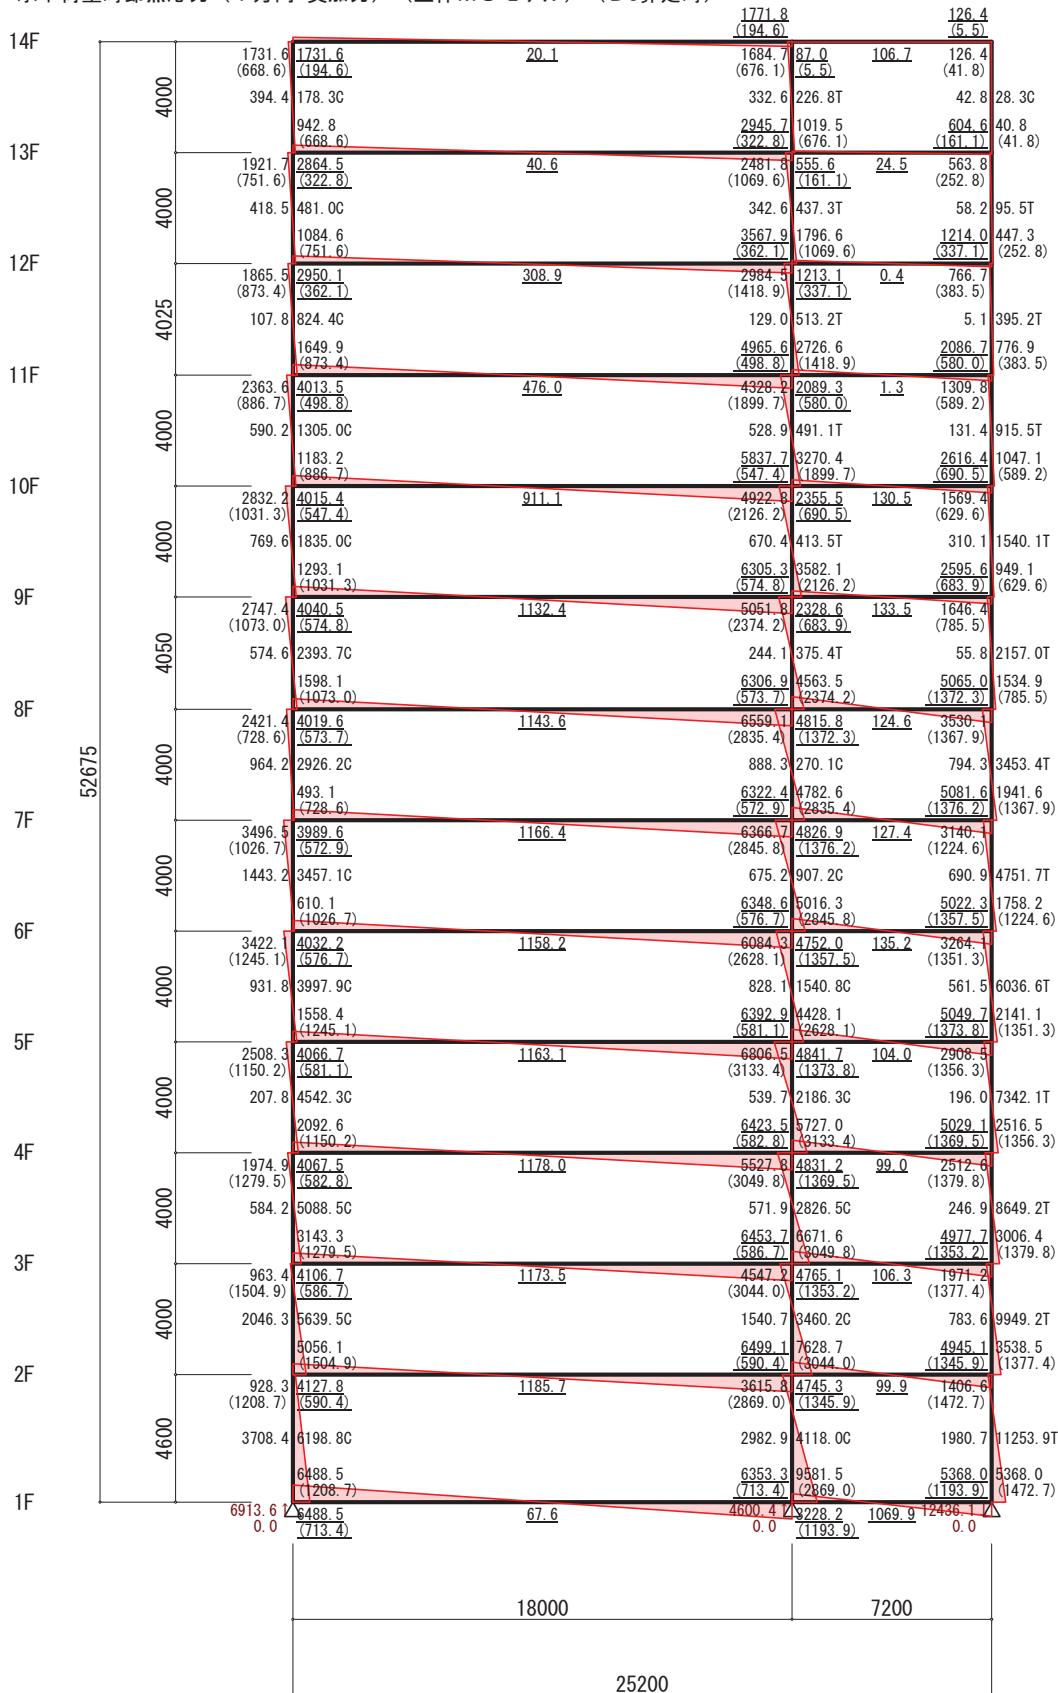


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

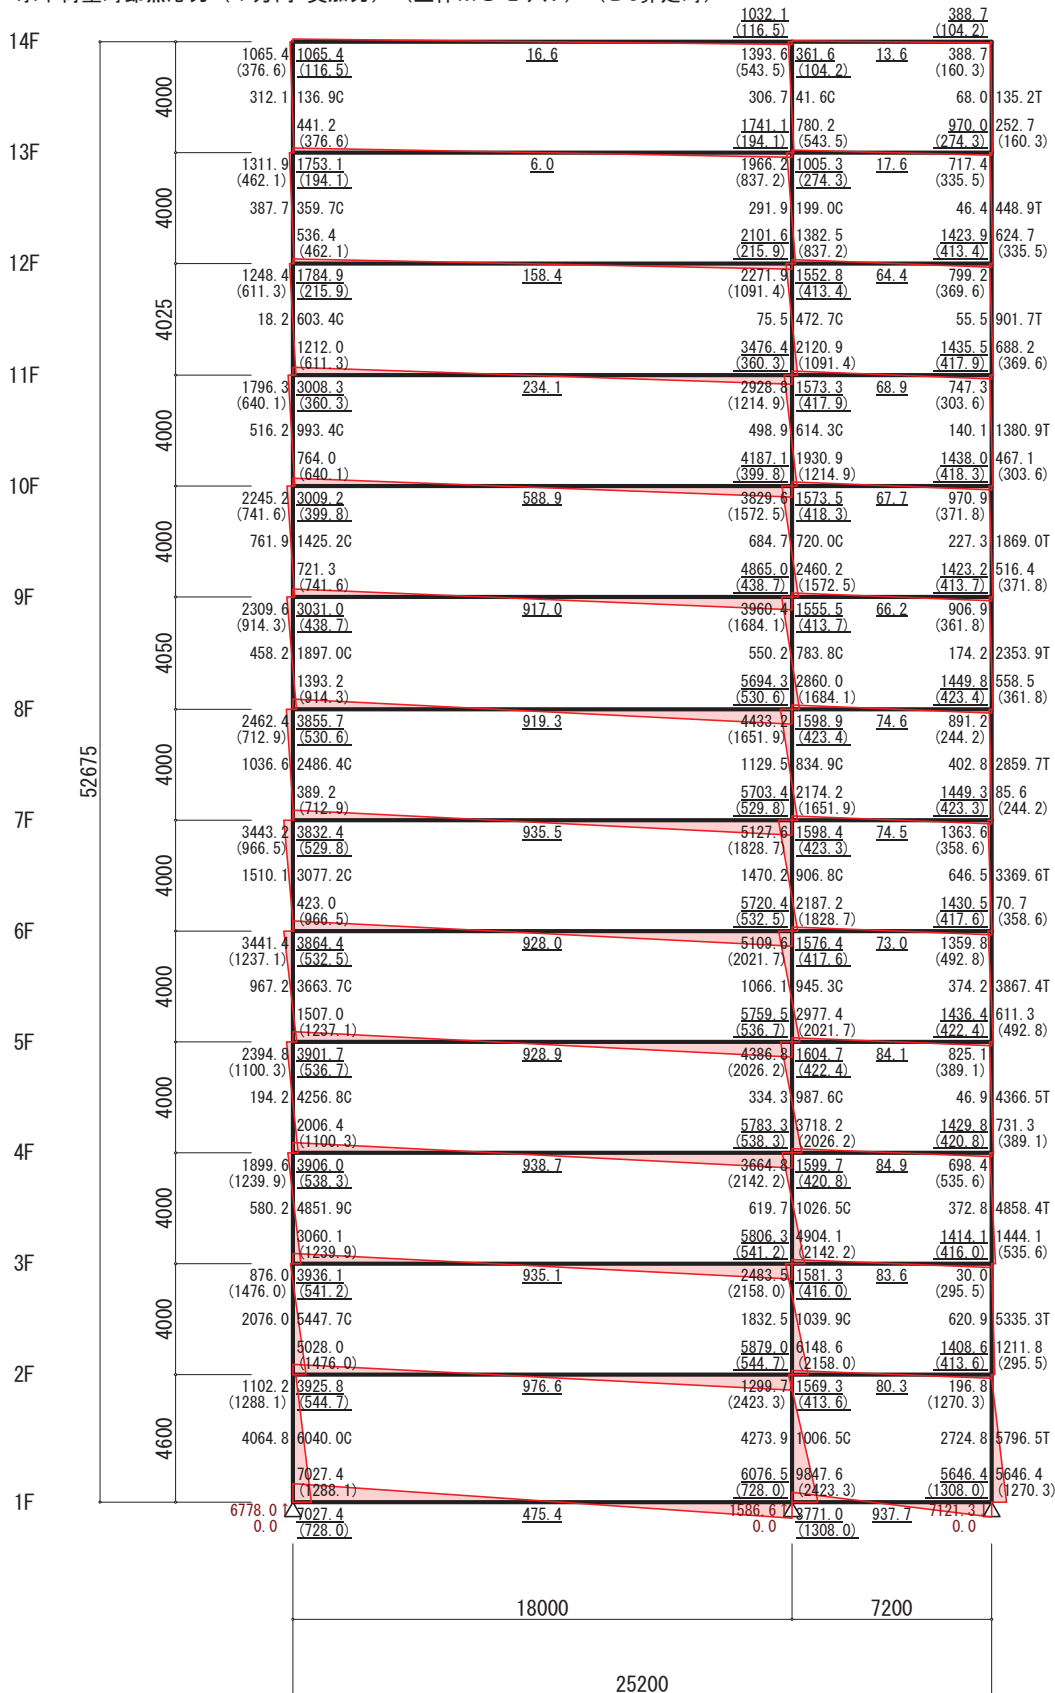

U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

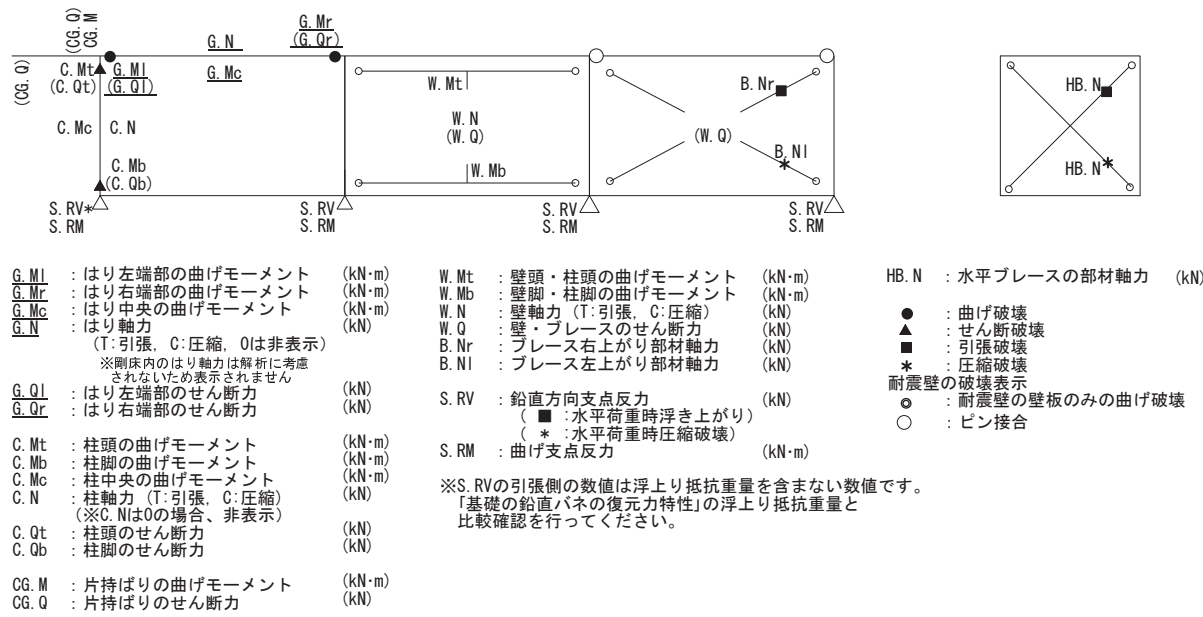

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

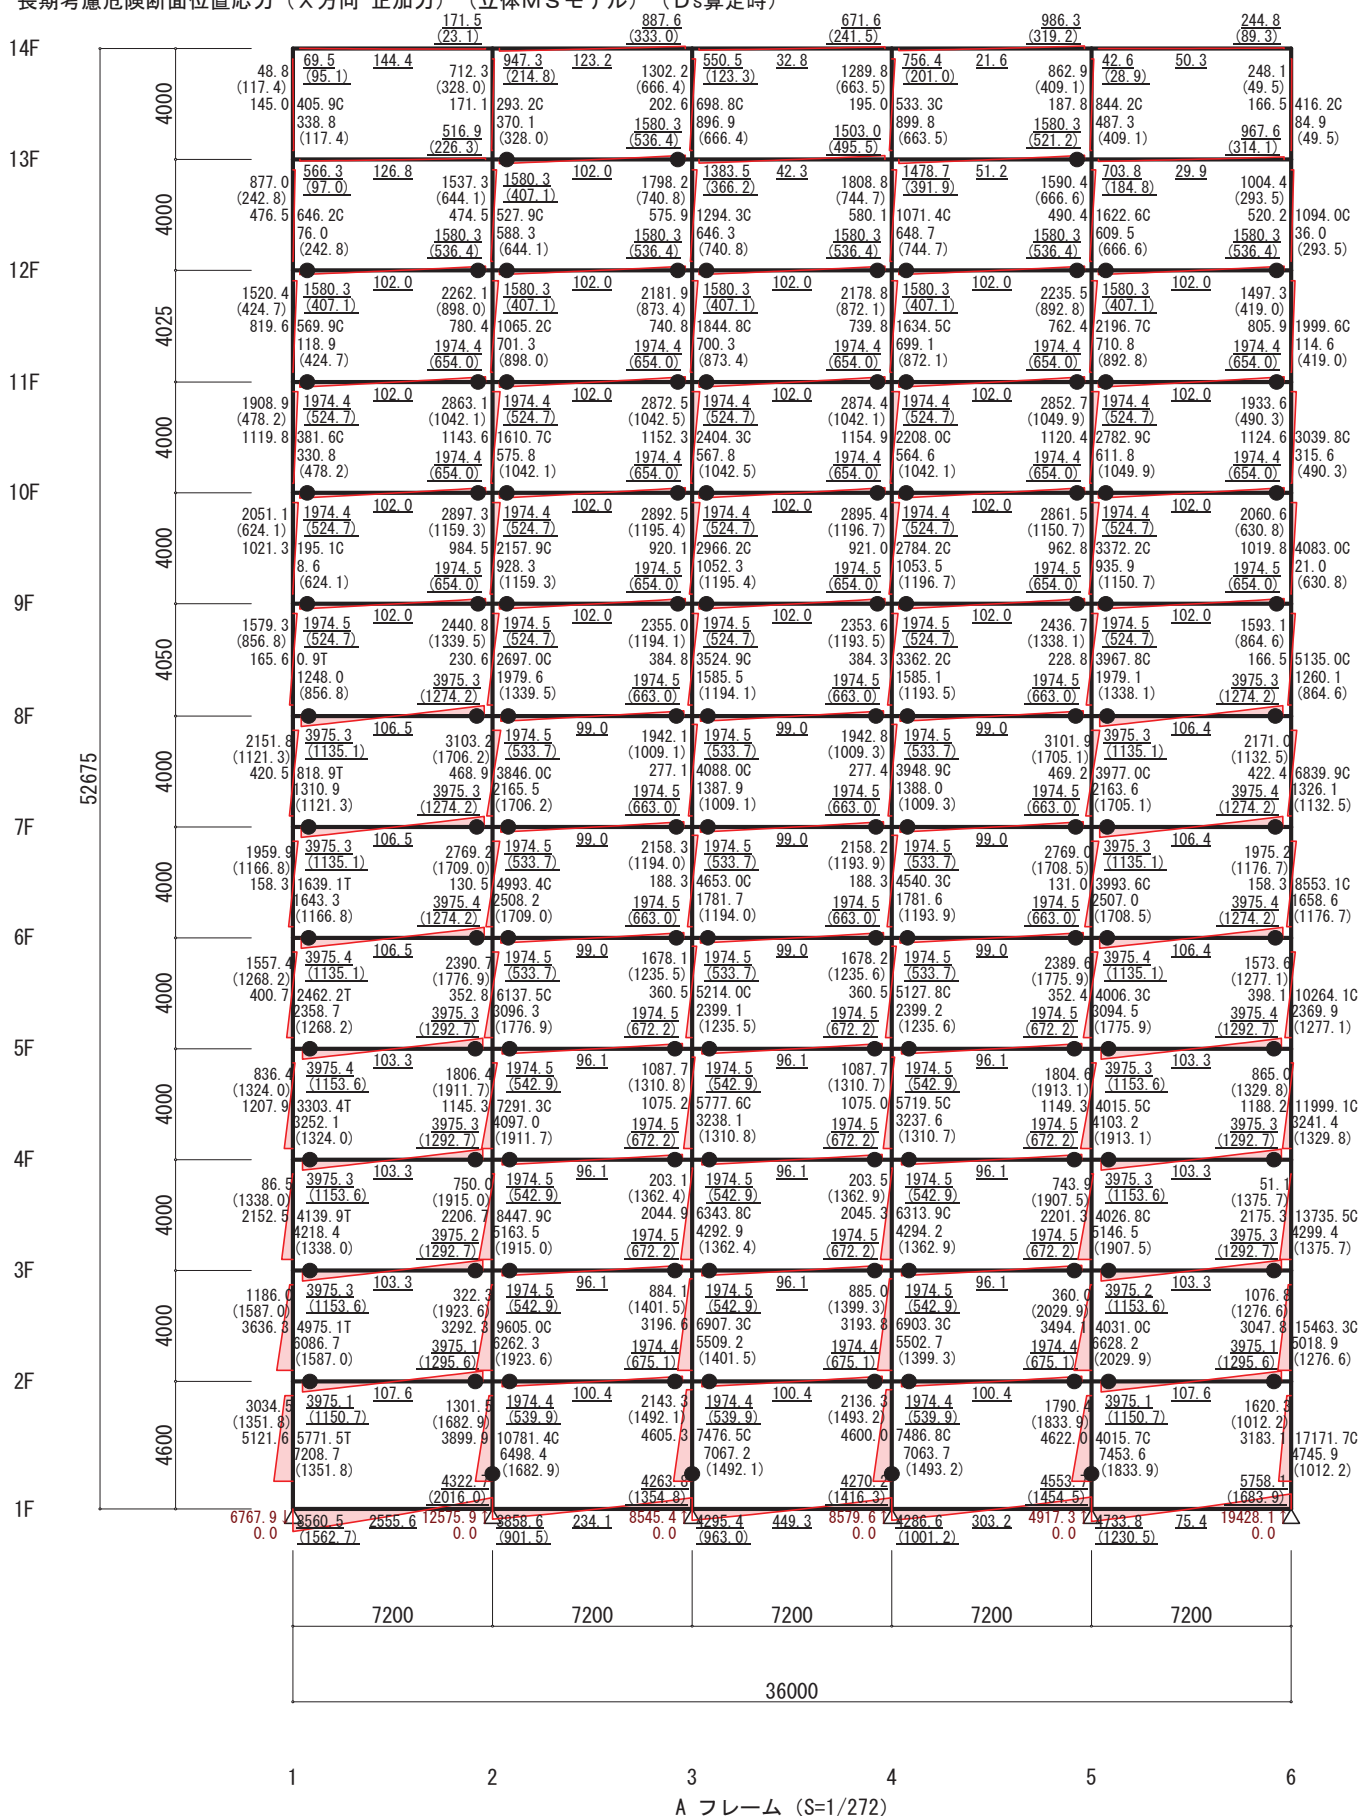

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

						21.0 (89.4)		951.2 (368.2)		755.1 (285.7)		1140.6 (379.1)		429.1 (151.7)					
14F	52675	4000	82.3 (42.9)	179.4 (70.8)	877.4 (413.9)	979.2 (208.0)	141.3 (72.7)	1425.0 (724.7)	622.1 (125.4)	60.8 (24.1)	1466.5 (740.3)	862.8 (218.9)	11.6 (523.1)	1087.7 (523.1)	50.6 (8.5)	61.9 (141.1)	413.5 (141.1)	540.6C 52.2 (141.1)	
13F			547.3C 223.8 (42.9)	798.6 (312.8)	488.4 (413.9)	1580.3 (537.5)	935.7C 966.4 (724.7)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)
12F		1030.1 (292.9)	546.7	828.7C 63.3 (292.9)	1580.3 (537.5)	938.7C 601.6 (690.4)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
11F		1492.5 (421.2)	797.6	889.4C 102.7 (421.2)	1580.3 (537.5)	1564.6C 720.8 (895.6)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
10F		1896.6 (470.1)	1121.0	846.0C 345.4 (470.1)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
9F		2071.2 (615.7)	1055.3	805.1C 39.4 (615.7)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
8F		1625.9 (868.6)	192.7	764.9C 1240.5 (868.6)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
7F		2155.0 (1119.9)	425.9	120.1C 1303.3 (1119.9)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
6F		1967.7 (1166.9)	166.0	526.7T 1635.7 (1166.9)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
5F		1561.0 (1275.4)	408.3	1172.2T 2377.6 (1275.4)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
4F		812.3 (1327.9)	1238.0	1838.8T 3288.3 (1327.9)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
3F		123.0 (1335.0)	2184.2	2506.1T 4245.4 (1335.0)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
2F		1251.0 (1662.9)	3818.5	3176.1T 6386.0 (1662.9)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
1F		3347.0 (1319.3)	5384.0	3828.3T 7421.0 (1319.3)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	1580.3 (537.5)	
				4213.6 0.0	2740.3 (1540.4)	2782.6 0.0	13717.9 (2062.5)	2848.1 (835.8)	426.8	10785.1 0.0	24137.5 (873.8)	579.5	10913.4 0.0	4126.8 (922.8)	392.5	7014.2 0.0	24711.0 (1192.2)	6.6	20011.9 0.0
					7200				7200				7200						7200
								36000											
			1	2	3	4	5	6											

B フレーム (S=1/272)

B フレーム (S=1/272)

52675	4000	C フレーム (S=1/272)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52675	4000	132.5 (39.3)	141.6 (15.4)	80.7 (178.4)	187.8 (112.3)	296.6 (136.0)	276.6 (131.6)	412.9 (163.3)	253.1 (108.5)	245.3C (104.1)	245.3C (104.1)
	4000	63.5 (39.3)	80.8C (39.3)	63.1 (178.4)	376.3 (178.4)	470.1 (236.5)	531.1 (259.1)	457.0 (213.1)	257.5 (104.1)	257.5 (104.1)	257.5 (104.1)
	4000	371.5 (121.3)	395.3 (69.5)	63.8 (178.4)	518.5 (85.6)	74.2 (331.7)	514.7 (92.0)	48.6 (310.8)	397.2 (85.8)	420.3 (140.2)	420.3 (140.2)
	4025	158.4 (151.0)	130.4C (51.6)	142.1 (291.2)	550.5C (291.2)	159.6 (319.9)	593.0C (331.7)	163.9 (319.9)	556.5C (327.4)	174.0 (231.9)	629.3C (72.2)
	4000	514.8 (151.0)	608.1 (125.8)	85.2 (151.0)	945.9 (425.9)	139.4 (147.8)	940.2 (424.0)	85.2 (125.8)	608.1 (125.8)	511.7 (151.7)	1027.4C (21.1)
	4000	731.8 (184.0)	807.2 (183.2)	87.1 (184.0)	1440.8 (580.7)	141.2 (309.9)	1453.4 (587.9)	87.1 (419.1)	807.2 (183.2)	745.6 (191.0)	1498.9C (91.0)
	4000	417.9 (184.0)	65.0C (184.0)	103.9 (184.0)	450.1 (580.7)	349.9 (484.3)	1272.5C (724.7)	450.5 (587.9)	1001.4C (419.1)	419.8 (291.7)	1498.9C (91.0)
	4000	820.6 (268.9)	807.2 (183.2)	87.1 (184.0)	1387.1 (617.8)	141.2 (309.9)	1385.3 (618.4)	87.1 (419.1)	807.2 (183.2)	828.3 (269.7)	1973.9C (91.8)
	4000	368.7 (264.9)	5.2C (264.9)	83.2 (264.9)	333.2 (291.7)	263.1 (617.8)	1625.3C (748.9)	354.1 (618.4)	1227.3C (482.0)	368.2 (291.7)	1973.9C (91.8)
	4050	605.1 (265.6)	807.3 (186.7)	87.1 (265.6)	1201.2 (587.9)	141.2 (309.9)	1208.7 (591.8)	87.1 (419.1)	807.3 (186.7)	614.6 (270.9)	2430.4C (270.9)
52675	4000	152.0 (265.6)	45.9T (265.6)	301.9 (265.6)	198.1 (587.9)	205.0 (490.3)	1981.3C (708.7)	179.2 (591.8)	1431.3C (459.5)	152.5 (295.2)	2430.4C (270.9)
	4000	414.7 (172.1)	807.3 (186.7)	84.5 (172.1)	1161.9 (577.9)	137.1 (490.3)	1169.7 (582.2)	84.5 (295.2)	807.3 (186.7)	428.9 (179.6)	2885.2C (183.9)
	4000	121.0 (265.6)	82.4T (265.6)	172.6 (265.6)	175.9 (577.9)	202.0 (490.3)	2385.9C (745.8)	176.5 (582.2)	154.8 (295.2)	122.5 (295.2)	2885.2C (183.9)
	4000	563.0 (265.6)	807.3 (186.7)	84.5 (265.6)	1151.9 (624.9)	137.1 (315.8)	1158.7 (628.9)	84.5 (482.7)	807.3 (186.7)	573.7 (272.2)	3335.4C (272.2)
	4000	109.7 (318.6)	108.3T (318.6)	343.6 (265.6)	85.8 (624.9)	75.1 (490.3)	2806.1C (770.0)	85.8 (628.9)	95.5 (482.7)	109.3 (295.2)	3335.4C (272.2)
	4000	344.6 (318.6)	807.3 (186.7)	84.5 (318.6)	956.5 (658.6)	137.1 (315.8)	963.4 (662.4)	84.5 (482.7)	807.3 (186.7)	355.7 (324.7)	3773.2C (752.1)
	4000	199.0 (318.6)	132.7T (318.6)	742.6 (265.6)	167.0 (658.6)	153.4 (493.3)	3209.7C (796.7)	166.7 (662.4)	180.1 (297.0)	198.2 (297.0)	3773.2C (752.1)
	4000	59.7 (262.6)	807.3 (186.7)	83.3 (262.6)	649.1 (660.3)	135.1 (318.9)	657.9 (665.5)	83.3 (482.7)	807.3 (186.7)	44.7 (272.1)	4207.7C (973.0)
	4000	507.6 (262.6)	146.3T (262.6)	955.5 (262.6)	477.4 (660.3)	466.6 (493.3)	3625.3C (823.2)	477.4			

52675	4000	250.9 (51.0)	166.6	248.0 (90.1)	50.7	867.2 (411.3)	188.5	988.7 (320.0)	21.4	1293.5 (665.6)	195.2	673.0 (241.9)	32.6	1306.1 (668.3)	203.4	890.8 (333.9)	123.1	716.9 (330.2)	172.0	169.6 (23.8)	144.8	46.2 (116.0)	405.8C 336.4 (116.0)
	4000	1006.3 (293.5)	522.1	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
	4025	1499.1 (419.2)	807.3	1094.8C (293.5)	37.8	1590.3 (407.1)	1621.3C (666.6)	1580.3 (407.1)	102.0	2180.4 (872.3)	1071.7C (744.8)	1580.3 (407.1)	102.0	2183.9 (873.7)	577.5	1580.3 (407.1)	102.0	2263.8 (898.3)	1538.7 (536.4)	521.5 (227.7)	126.6	1522.1 (424.9)	570.7C 119.8 (424.9)
	4000	1934.4 (490.6)	1124.9	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
	4000	2060.3 (630.7)	1019.7	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
	4050	1593.1 (864.6)	166.5	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
	4000	2170.8 (1132.7)	421.9	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
	4000	1974.1 (1176.8)	157.1	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
	4000	1572.1 (1277.3)	400.1	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
	4000	862.5 (1329.9)	1190.8	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)	
4000	54.1 (1376.1)	2178.7	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1	1580.3 (521.6)	52.5	1811.0 (744.8)	582.1	1506.3 (496.5)	42.5	1799.3 (740.5)	577.5	1580.3 (536.4)	102.0	1538.7 (644.0)	521.5 (227.7)	126.6	878.9 (242.8)	645.9C 77.8 (242.8)		
4000	1081.0 (1276.9)	3052.6	972.2 (315.5)	29.8	1592.0 (666.6)	492.1																	

A フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

						145.1 (2.8)			214.9 (16.6)			93.5 (13.9)			270.7 (31.5)			119.2 (26.9)		
14F			313.3 (129.6)	85.7	308.6 (130.6)	22.0	469.1 (232.7)	332.4 (144.4)	45.0	450.7 (226.2)	246.6 (113.9)	27.2	464.7 (219.4)	377.9 (159.3)	50.2	400.0 (182.6)	132.6 (100.9)	97.0	109.4 (29.6)	91.0C
					267.8C	60.5	242.3C		53.5	215.5C		79.5	311.7C		79.4	206.1C		57.4	5.5	
					141.8 (129.6)		420.9 (96.1)	348.0 (232.7)		513.7 (91.0)	343.7 (226.2)		478.3 (75.7)	305.8 (219.4)		463.2 (96.9)	241.2 (182.6)		381.7 (67.1)	(29.6)
13F			426.4 (142.3)	176.5	593.4 (202.3)	1.0	708.7 (310.5)	690.3 (263.1)	51.1	732.7 (328.1)	622.0 (247.9)	67.5	665.5 (295.2)	556.4 (203.0)	38.6	608.9 (265.0)	435.4 (173.2)	58.4	371.5 (121.3)	141.2C
					663.1C		163.5	546.5C		156.7	543.9C		147.2	616.1C		143.5	455.7C		158.5	54.5
					73.3 (142.3)		608.1 (125.8)	381.6 (310.5)		795.1 (147.8)	419.4 (328.1)		795.1 (147.8)	371.1 (295.2)		608.1 (125.8)	321.9 (265.0)		608.1 (125.8)	(121.3)
12F			510.0 (151.1)	244.7	608.1 (231.9)	85.2	940.5 (424.1)	795.1 (319.9)	139.4	1066.3 (560.8)	795.1 (319.9)	139.4	943.1 (424.2)	608.1 (231.9)	85.2	825.7 (331.2)	608.1 (231.9)	85.2	515.0 (151.1)	134.9C
					1062.8C		195.7	853.5C		81.6	867.1C		198.2	862.1C		244.1	726.7C		249.8	15.5
					20.5 (151.1)		807.2 (183.2)	549.1 (424.1)		1350.1 (309.9)	903.1 (560.8)		1350.2 (309.9)	546.7 (424.2)		807.2 (183.2)	337.5 (331.2)		807.2 (183.2)	(151.1)
11F			746.4 (191.2)	420.3	807.2 (291.6)	87.1	1453.3 (587.5)	1350.2 (484.3)	141.2	1587.5 (724.0)	1350.1 (484.3)	141.2	1444.4 (580.9)	807.2 (291.6)	87.1	1156.4 (418.3)	807.2 (291.6)	87.1	732.0 (184.0)	71.2C
					1536.2C		451.0	1267.4C		352.3	1203.2C		453.4	1030.3C		442.7	1029.2C		418.1	104.2
					94.1 (191.2)		807.2 (183.2)	551.3 (587.5)		1350.2 (309.9)	882.9 (724.0)		1350.2 (309.9)	537.6 (580.9)		807.2 (183.2)	270.9 (418.3)		807.2 (183.2)	(184.0)
10F			828.3 (269.6)	368.4	807.2 (291.7)	87.1	1386.5 (618.6)	1350.2 (484.3)	141.2	1544.6 (749.1)	1350.2 (484.3)	141.2	1389.9 (617.9)	807.2 (291.7)	87.1	1177.3 (482.3)	807.2 (291.7)	87.1	820.9 (264.9)	8.8C
					2013.2C		331.2	1678.6C		266.7	1544.7C		335.7	1203.3C		354.5	1339.3C		369.0	82.9
					91.6 (269.6)		807.3 (183.2)	724.1 (618.6)		1350.2 (309.9)	1011.3 (749.1)		1350.2 (309.9)	718.5 (617.9)		807.2 (183.2)	468.3 (482.3)		807.3 (183.2)	(264.9)
9F			614.9 (270.9)	152.7	807.3 (291.7)	87.1	1209.3 (592.0)	1350.2 (484.3)	141.2	1416.9 (709.6)	1350.2 (484.3)	141.2	1203.1 (588.5)	807.2 (291.7)	87.1	963.1 (459.4)	807.3 (291.7)	87.1	605.3 (265.6)	44.5T
					2471.6C		199.4	2069.5C		206.3	1880.6C		199.1	1374.4C		179.3	1658.4C		152.2	300.9
					309.4 (270.9)		807.3 (186.7)	810.4 (592.0)		1350.2 (315.8)	1004.3 (709.6)		1350.2 (315.8)	805.0 (588.5)		807.3 (186.7)	604.5 (459.4)		807.3 (186.7)	(265.6)
8F			429.1 (179.6)	122.8	807.3 (295.2)	84.5	1169.8 (582.1)	1350.2 (490.3)	137.1	1473.7 (745.5)	1350.2 (490.3)	137.1	1161.5 (577.7)	807.3 (295.2)	84.5	868.2 (418.0)	807.3 (295.2)	84.5	414.9 (172.1)	83.0T
					2928.7C		176.7	2400.6C		201.9	2233.8C		176.0	1609.3C		155.1	2093.5C		121.3	172.3
					183.6 (179.6)		807.3 (186.7)	816.4 (582.1)		1350.2 (315.8)	1069.9 (745.5)		1350.2 (315.8)	809.6 (577.7)		807.3 (186.7)	558.0 (418.0)		807.3 (186.7)	(172.1)
7F			574.0 (272.2)	109.6	807.3 (295.2)	84.5	1159.1 (628.9)	1350.2 (490.3)	137.1	1389.2 (770.0)	1350.2 (490.3)	137.1	1152.4 (625.0)	807.3 (295.2)	84.5	919.1 (482.7)	807.3 (295.2)	84.5	563.4 (265.7)	111.0T
					3381.4C		86.2	2703.1C		75.5	2588.0C		86.2	1862.3C		95.5	2571.4C		110.0	343.4
					354.8 (272.2)		807.3 (186.7)	986.7 (628.9)		1350.2 (315.8)	1238.2 (770.0)		1350.2 (315.8)	979.9 (625.0)		807.3 (186.7)	728.1 (482.7)		807.3 (186.7)	(265.7)
6F			355.9 (324.7)	197.9	807.3 (295.2)	84.5	963.7 (662.5)	1350.2 (490.3)	137.1	1206.0 (796.7)	1350.2 (490.3)	137.1	956.8 (658.7)	807.3 (295.2)	84.5	715.2 (524.5)	807.3 (295.2)	84.5	344.9 (318.6)	136.9T
					3821.5C		166.5	2997.9C		153.3	2924.8C		166.9	2090.3C		179.6	3028.1C		198.7	318.6
					751.8 (324.7)		807.3 (188.6)	1296.8 (662.5)		1350.2 (318.9)	1512.5 (796.7)		1350.2 (318.9)	1290.5 (658.7)		807.3 (188.6)	1074.4 (524.5)		807.3 (188.6)	(318.6)
5F			44.4 (272.2)	508.7	807.3 (297.0)	83.3	657.9 (665.0)	1350.2 (493.3)	135.1	937.9 (823.0)	1350.2 (493.3)	135.1	649.2 (659.9)	807.3 (297.0)	83.3	369.4 (502.8)	807.3 (297.0)	83.3	59.4 (262.6)	151.8T
					4257.9C		476.6	3285.7C		466.1	3263.0C		476.6	2324.9C		488.4	3507.7C		507.4	955.4
					973.0 (272.2)		807.3 (188.6)	1611.1 (665.0)		1350.2 (318.9)	1870.2 (823.0)		1350.2 (318.9)	1602.4 (659.9)		807.3 (188.6)	1346.3 (502.8)		807.3 (188.6)	(262.6)
4F			264.4 (377.1)	907.8	807.3 (297.0)	83.3	330.5 (729.3)	1350.2 (493.3)	135.1	562.2 (862.8)	1350.2 (493.3)	135.1	324.2 (726.8)	807.3 (297.0)	83.3	89.8 (589.7)	807.3 (297.0)	83.3	271.7 (376.9)	158.7T
					4690.8C		913.8	3574.7C		909.7	3599.8C		915.7	2558.7C		916.3	3993.0C		914.6	1557.6
					1551.2 (377.1)		807.3 (188.6)	2158.1 (729.3)		1350.2 (318.9)	2381.7 (862.8)		1350.2 (318.9)	2155.5 (726.8)		807.2 (188.5)	1922.4 (589.7)		807.3 (188.6)	(376.9)
3F			869.0 (294.3)	1371.1	807.3 (297.0)	83.3	231.8 (673.6)	1350.2 (493.3)	135.1	37.7 (846.9)	1350.2 (493.3)	135.1	243.8 (663.1)	807.2 (297.0)	83.3	504.6 (501.9)	807.3 (297.0)	83.3	898.3 (263.6)	163.9T
					5114.1C		1381.0	3878.2C		1407.2	3927.3C		1375.0	2767.8C		1360.9	4440.5C		1348.1	1797.8
					1873.2 (294.3)		807.2 (183.4)	2530.2 (673.6)		1350.2 (313.7)	2852.1 (846.9)		1350.2 (313.7)	2506.2 (663.1)		807.2 (183.4)	2217.2 (501.9)		807.2 (183.4)	(263.6)
2F			1256.4 (825.2)	2664.1	807.2 (302.2)	91.2	651.1 (1042.8)	1350.2 (498.5)	143.0	473.0 (1094.9)	1350.2 (498.5)	143.0	645.9 (1072.2)	807.2 (302.2)	91.2	852.6 (971.5)	807.2 (302.2)	91.2	1218.0 (920.3)	180.7T
					5557.5C		2430.1	4260.5C		2340.9	4272.7C		2475.1	2948.2C		2509.9	4804.9C		2788.0	4358.0
					4071.8 (825.2)		2649.7 (821.5)	4209.1 (1042.8)		2557.4 (490.0)	4208.9 (1094.9)		2621.3 (518.9)	2948.2C		2258.7 (469.7)	4167.2 (971.5)		5278.2 (906.4)	(920.3)
1F			6842.2 (0.0)		4897.0 (1274.8)	686.9	4333.7 (0.0)	2602.2 (943.3)	414.3	4710.6 (0.0)	2746.4 (972.2)	374.2	3316.3 (0.0)	2755.1 (923.0)	188.5	5678.8 (0.0)	2880.1 (1359.7)	1635.8	1070.8 (0.0)	
									7200											
									7200											
									7200											
									7200											
									7200											
									36000											
									1											
									2											
									3											
									4											
									5											
									6											

C フレーム (S=1/272)

C フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

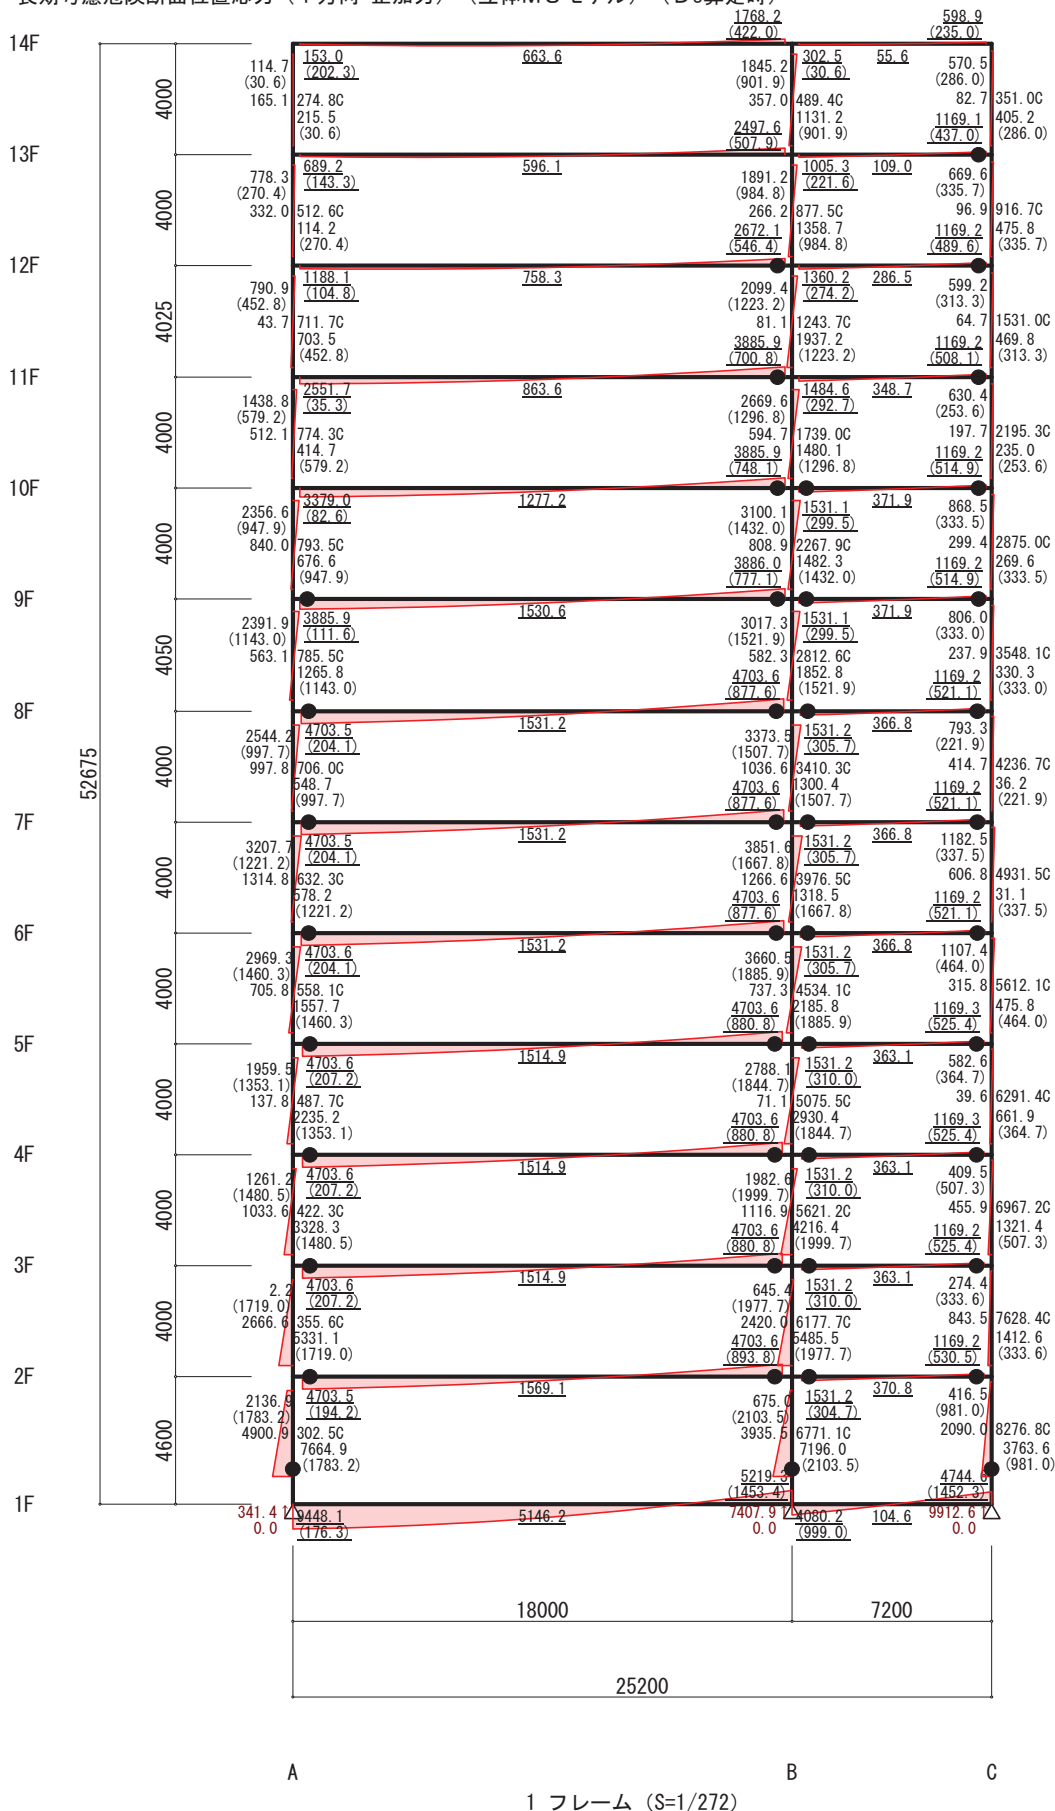


Y	18000		7200	
	Left	Right	Left	Right
4000	352.1 (306.8)	1122.2	269.3 (135.4)	1.2 (179.3)
4000	431.4C (75.6)		964.6C (1120.7)	56.5 (373.8)
4000	1496.3 (98.4)	785.2	625.8 (118.1)	85.2 (350.5)
4000	673.0C (543.3)		1681.6C (1258.2)	56.3 (539.2)
4025	2304.9 (38.4)	1069.4	1207.3 (283.5)	108.5 (481.0)
4025	856.5C (722.5)		2300.3C (1590.4)	19.5 (765.6)
4000	3802.6 (103.6)	1304.2	2002.4 (506.4)	148.1 (594.0)
4000	900.0C (952.7)		2856.7C (1911.9)	231.4 (800.2)
4000	5019.4 (173.2)	1912.6	2236.1 (541.0)	264.9 (571.0)
4000	876.1C (1349.9)		3458.0C (1906.4)	297.0 (800.2)
4050	5096.9 (1362.0)	1951.3	2236.1 (541.0)	264.9 (770.5)
4050	847.8C (1362.0)		4075.7C (2137.8)	9.8 (1469.2)
4000	5096.9 (1054.8)	1931.5	4410.7 (1200.2)	266.1 (1301.4)
4000	807.0C (1054.8)		4093.1C (2566.1)	531.9 (1469.2)
4000	5097.0 (1333.3)	1931.5	4410.8 (1200.2)	266.1 (1261.0)
4000	765.0C (1333.3)		4141.4C (2537.4)	186.9 (1469.2)
4000	5097.0 (1543.6)	1931.5	4410.8 (1200.2)	266.1 (1124.8)
4000	724.0C (1543.6)		4198.8C (2579.8)	200.5 (1483.9)
4000	5097.0 (1457.6)	1911.7	4410.9 (1214.9)	261.2 (1360.4)
4000	681.2C (1457.6)		4264.0C (2857.4)	35.4 (1483.9)
4000	5097.0 (1583.1)	1911.7	4410.9 (1214.9)	261.2 (1307.5)
4000	642.2C (1583.1)		4331.4C (2858.7)	479.2 (1483.9)
4000	5097.0 (1784.5)	1911.7	4410.9 (1214.9)	261.2 (1173.8)
4000	604.4C (1784.5)		4388.8C (2931.6)	705.8 (1483.9)
4600	5097.0 (1861.9)	1911.7	4410.8 (1214.9)	261.2 (1166.9)
4600	574.3C (1861.9)		4430.7C (2661.4)	578.4 (1130.4)
52675	1021.0 (0.0)	5866.5	5580.0 (1635.0)	3454.0 (1368.3)
	18000		7200	
	25200			

C

2014/01/18 16:42 — III — 498 / 852 —

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

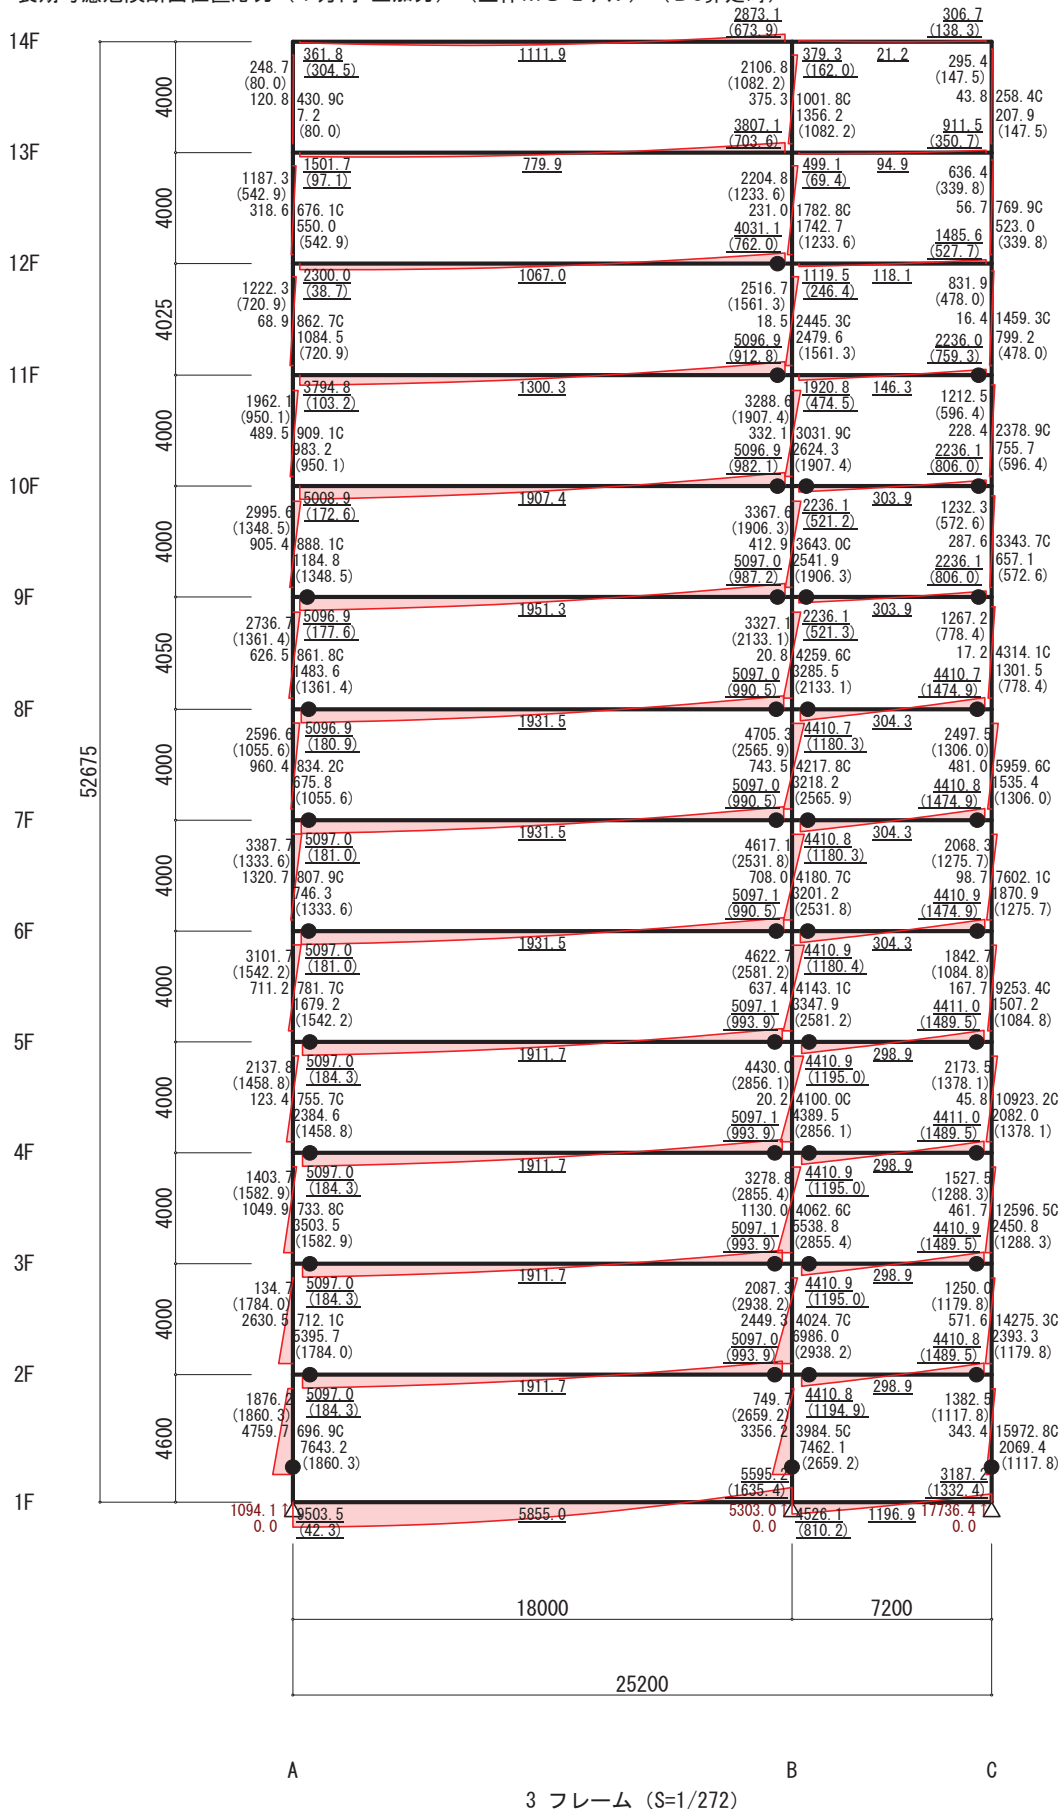


52675		18000		7200	
4000	247.2 (79.4) 120.2	360.1 (305.1) 432.1C 6.8 (79.4)	1115.3	2131.5 (1097.1) 376.1 3799.8 (703.1)	327.6 (147.0) 316.2 (154.9) 52.0 282.9C 212.2 (154.9)
4000	1185.5 (542.8) 317.1	1499.5 (97.7) 677.9C 551.4 (542.8)	782.4	2217.4 (1240.6) 232.4 4031.1 (761.9)	544.7 (91.8) 1766.2C 1752.7 (1240.6) 619.6 (329.2) 57.9 760.5C 503.8 (329.2)
4025	1219.9 (720.1) 67.8	2298.6 (36.8) 1084.3 (720.1)	1066.3	2521.4 (1566.6) 14.8 5096.9 (912.3)	1135.2 (260.8) 222.4C 2491.8 (1566.6) 817.4 (472.3) 11.7 1407.9C 794.1 (472.3)
4000	1956.5 (946.9) 488.8	3787.1 (102.7) 911.9C 979.0 (946.9)	1296.4	2393.1 (1908.9) 334.3 5096.9 (981.4)	1935.4 (493.6) 2997.6C 2624.6 (1908.9) 1214.7 (596.1) 231.1 2298.1C 752.6 (596.1)
4000	2989.3 (1346.8) 901.7	4996.6 (171.9) 891.9C 1185.9 (1346.8)	1901.2	3370.7 (1906.9) 415.0 5097.0 (987.2)	2236.1 (538.1) 3599.0C 2540.8 (1906.9) 1231.1 (569.4) 291.6 3233.8C 647.9 (569.4)
4050	2736.5 (1360.8) 627.2	5096.9 (177.6) 866.4C 1482.1 (1360.8)	1951.3	3331.4 (2134.8) 22.4 5097.0 (990.5)	2236.1 (538.1) 4206.0C 3286.6 (2134.8) 1273.6 (773.9) 3.4 4171.4C 1280.3 (773.9)
4000	2598.0 (1056.3) 960.7	5096.9 (180.9) 838.7C 576.6 (1056.3)	1931.5	4708.7 (2566.2) 746.5 5097.0 (990.5)	4410.7 (1197.1) 4153.5C 3215.6 (2566.2) 2515.5 (1302.4) 504.6 5778.4C 1506.3 (1302.4)
4000	3386.5 (1333.9) 1319.0	5097.0 (181.0) 812.7C 748.5 (1333.9)	1931.5	4623.9 (2533.8) 711.7 5097.0 (990.5)	4410.8 (1197.2) 4105.1C 3200.4 (2533.8) 2095.0 (1269.9) 134.2 7385.2C 1826.6 (1269.9)
4000	3100.1 (1540.8) 711.8	5097.0 (181.0) 786.9C 1676.5 (1540.8)	1931.5	4627.3 (2582.4) 640.1 5097.0 (993.9)	4410.8 (1197.2) 4055.7C 3347.2 (2582.4) 1875.7 (1098.0) 180.4 8994.4C 1514.9 (1098.0)
4000	2140.4 (1460.0) 122.7	5097.0 (184.3) 761.2C 2385.7 (1460.0)	1911.7	4435.1 (2858.8) 21.1 5097.0 (993.9)	4410.9 (1211.8) 4000.0C 4392.9 (2858.8) 2157.3 (1369.9) 42.2 10620.5C 2072.9 (1369.9)
4000	1402.2 (1582.8) 1051.2	5097.0 (184.3) 739.7C 3504.5 (1582.8)	1911.7	3279.8 (2856.8) 1131.1 5097.0 (993.9)	4410.9 (1211.8) 3949.3C 5542.0 (2856.8) 1529.2 (1294.4) 469.4 12249.7C 2468.0 (1294.4)
4000	134.0 (1783.3) 2630.2	5097.0 (184.3) 718.2C 5394.3 (1783.3)	1911.7	2088.9 (2939.8) 2450.1 5097.0 (993.9)	4410.9 (1211.8) 3897.5C 5989.2 (2939.8) 1214.3 (1196.5) 633.1 13880.2C 2480.5 (1196.5)
4600	1874.6 (1860.7) 4758.8	5097.0 (184.3) 702.7C 7642.9 (1860.7)	1911.7	750.6 (2662.1) 3359.7 5596.4 (1635.4)	4410.8 (1211.8) 3842.9C 7469.9 (2662.1) 1279.4 (1121.3) 451.9 15521.8C 2183.1 (1121.3)
	1100.0 0.0	503.5 (42.4)	5854.3	5144.5 0.0	17306.8 0.0


C

4 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

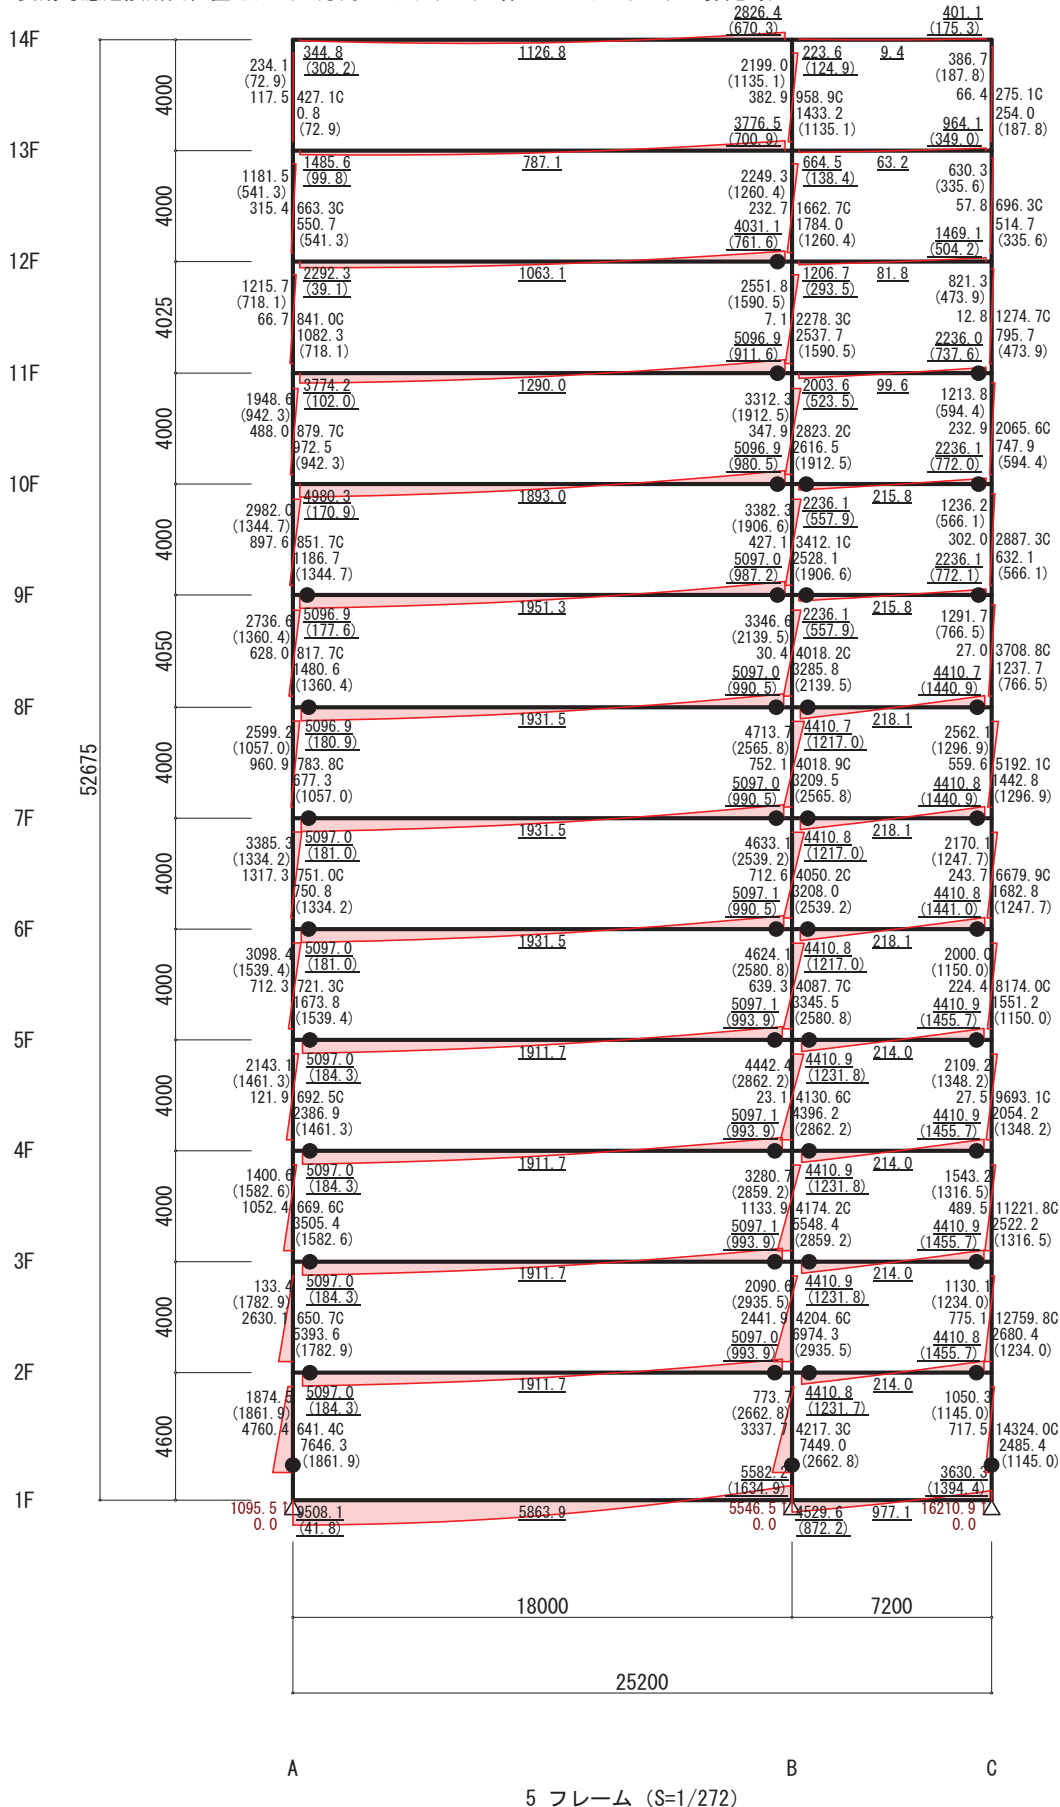

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

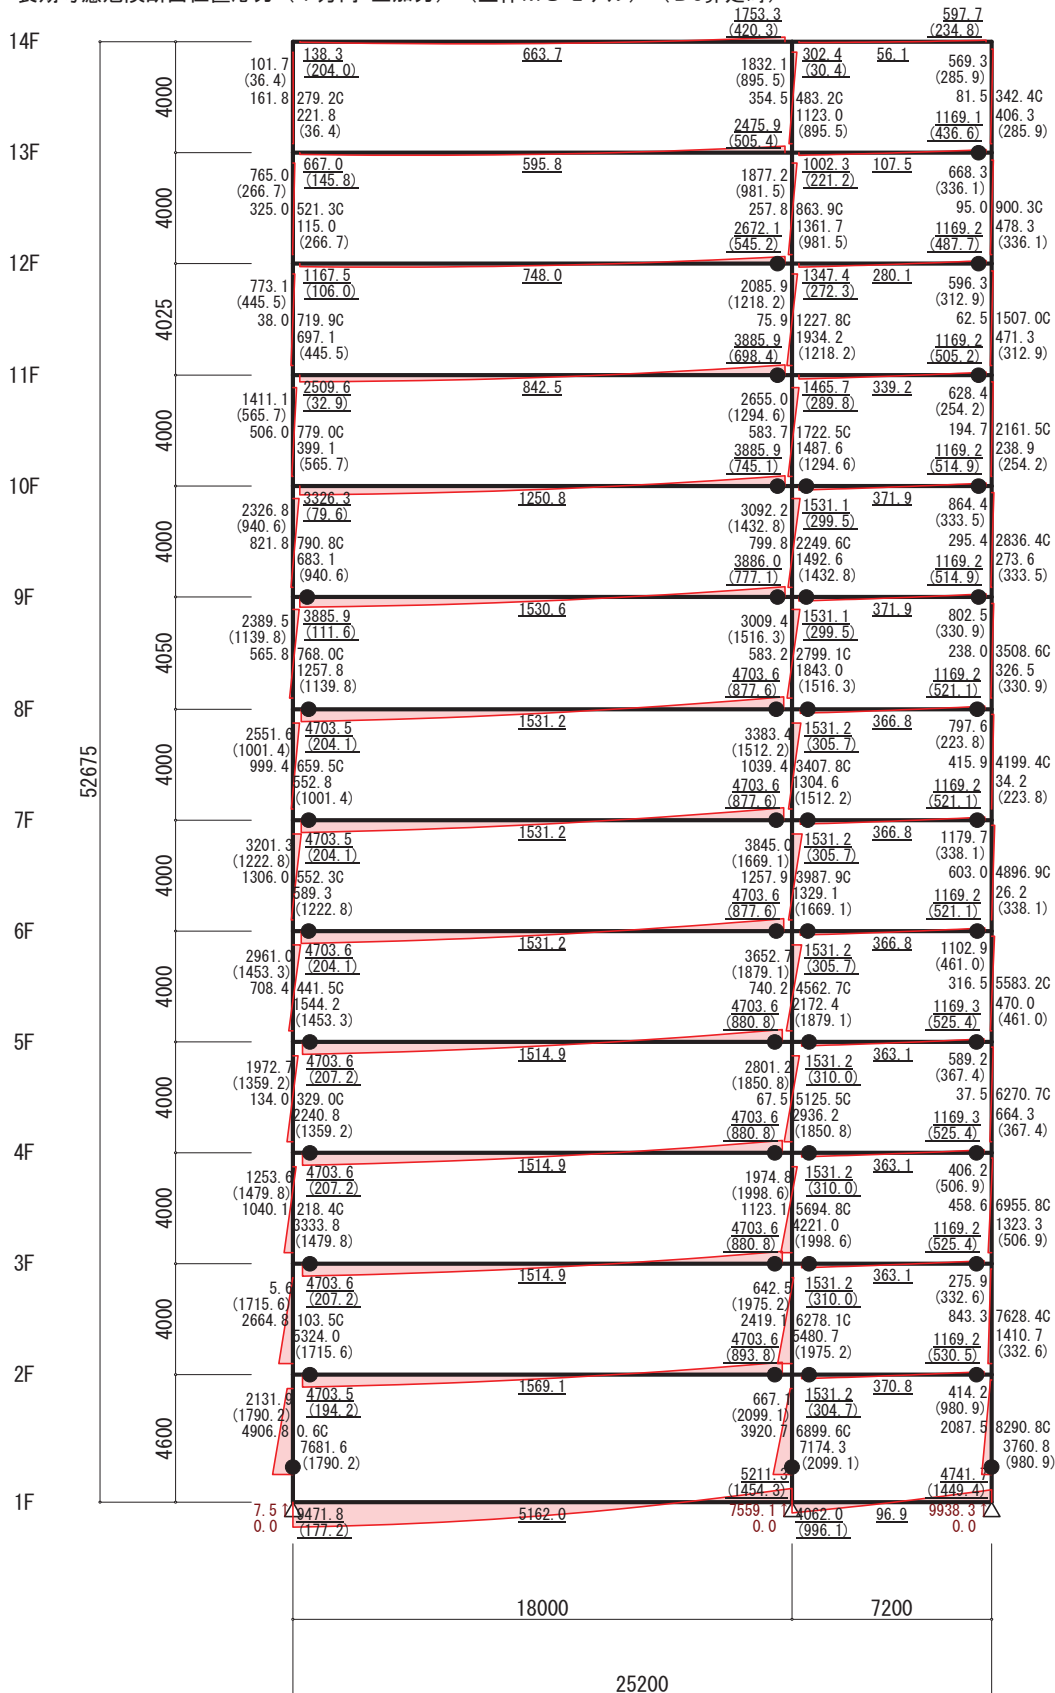


52675		18000		7200		25200	
4000	1667.2 (746.6) 435.3	1841.5 (425.6)	622.9	587.3 (222.4) 220.2	521.0 (215.9)	64.0	241.5 (11.5)
4000	1501.7 (696.3) 352.8	2672.1 (523.7)	563.2	1366.6 (645.6) 301.4	973.6 (350.7)	61.8	551.1 (287.8)
4025	1461.0 (864.0) 35.3	2672.1 (545.2)	751.4	1501.8 (877.4) 54.1	1531.1 (500.5)	10.0	618.3 (319.9)
4000	1958.9 (907.8) 506.4	3885.9 (700.3)	862.4	2060.2 (1009.1) 445.5	1531.1 (500.5)	10.0	582.5 (247.7)
4000	2351.3 (1011.6) 732.7	3885.9 (741.0)	1218.7	2803.4 (1359.9) 627.5	1531.1 (500.5)	10.0	801.0 (320.9)
4050	2317.9 (1158.4) 464.4	3886.0 (776.7)	1530.6	2875.0 (1491.4) 488.7	1531.1 (500.5)	10.0	744.6 (318.8)
4000	2604.0 (1017.9) 1026.2	4703.6 (877.2)	1531.2	3240.8 (1426.9) 1029.1	1531.1 (506.5)	4.9	737.3 (185.4)
4000	3384.4 (1245.2) 1453.9	4703.6 (877.2)	1531.2	3887.1 (1616.2) 1381.9	1531.2 (506.5)	4.9	1214.9 (310.5)
4000	3243.8 (1495.8) 924.7	4703.6 (877.2)	1531.2	3765.8 (1826.1) 935.3	1531.2 (506.5)	4.9	1189.2 (451.4)
4000	2318.7 (1398.3) 151.3	4703.6 (880.3)	1514.9	2968.8 (1785.8) 200.8	1531.2 (511.5)	1.1	656.4 (339.1)
4000	1679.0 (1511.1) 663.1	4703.6 (880.3)	1514.9	2245.3 (1920.6) 731.6	1531.2 (511.5)	1.1	522.3 (495.2)
4000	531.9 (1736.6) 2159.8	4703.6 (880.3)	1514.9	1037.3 (1946.1) 1979.1	1531.2 (511.5)	1.1	161.7 (256.2)
4600	1340.7 (1617.8) 3848.4	4703.6 (893.3)	1569.1	352.6 (2126.0) 3647.9	1531.2 (516.7)	8.9	120.4 (1236.7)
	13185.6 0.0	9973.8 (1302.6)	1033.9	10199.9 0.0	5091.1 (1708.3)	679.7	3966.1 0.0

C

1 フレーム ($S=1/272$)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

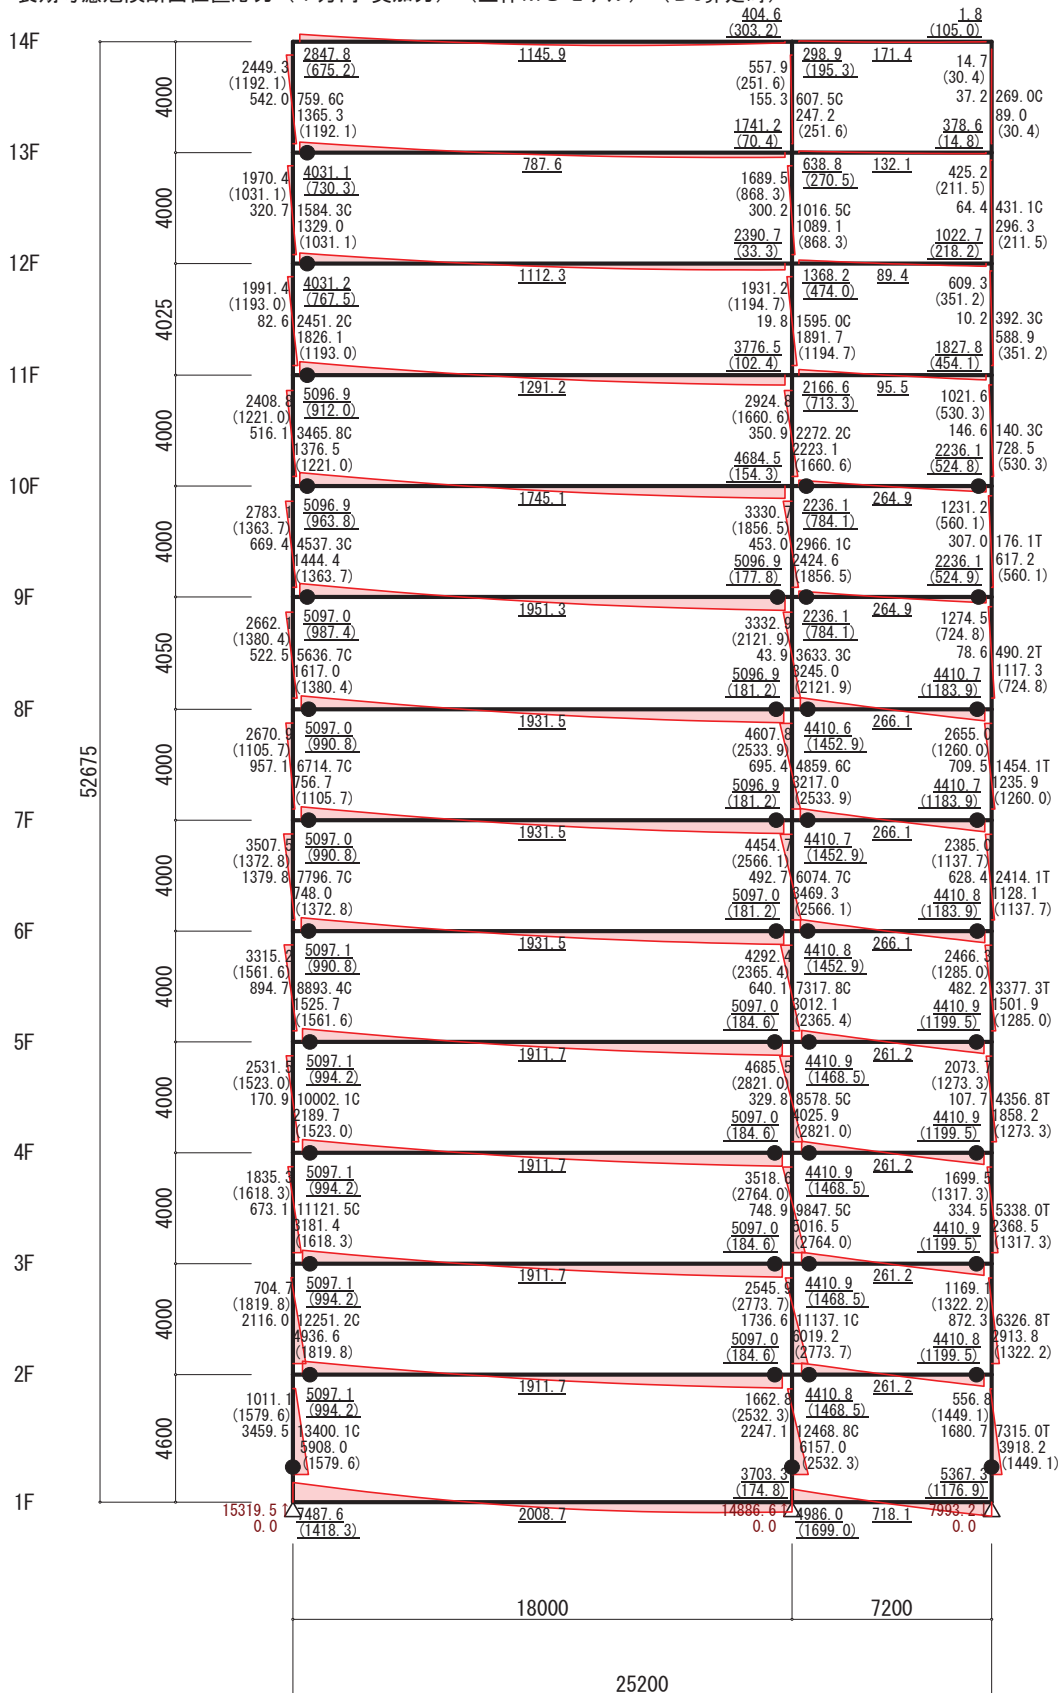


[illegible]

2014/01/18 16:42 — III — 505 / 852 —

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

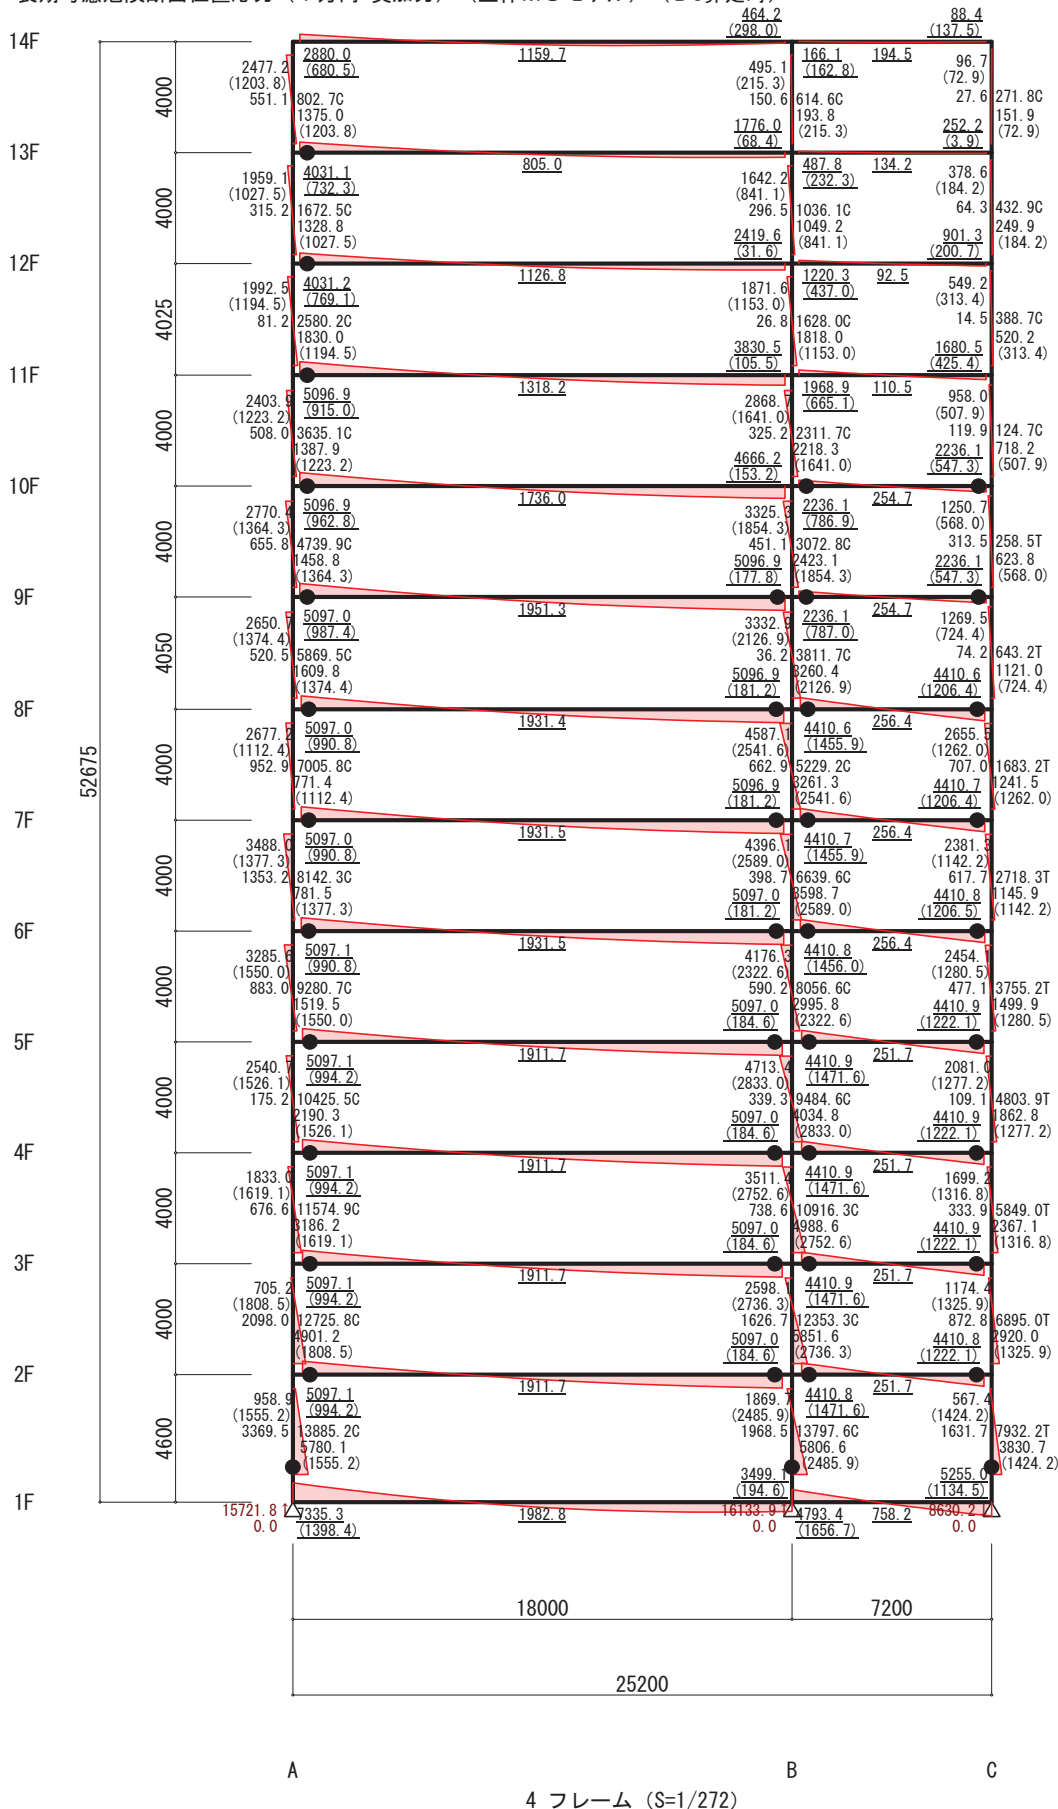

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

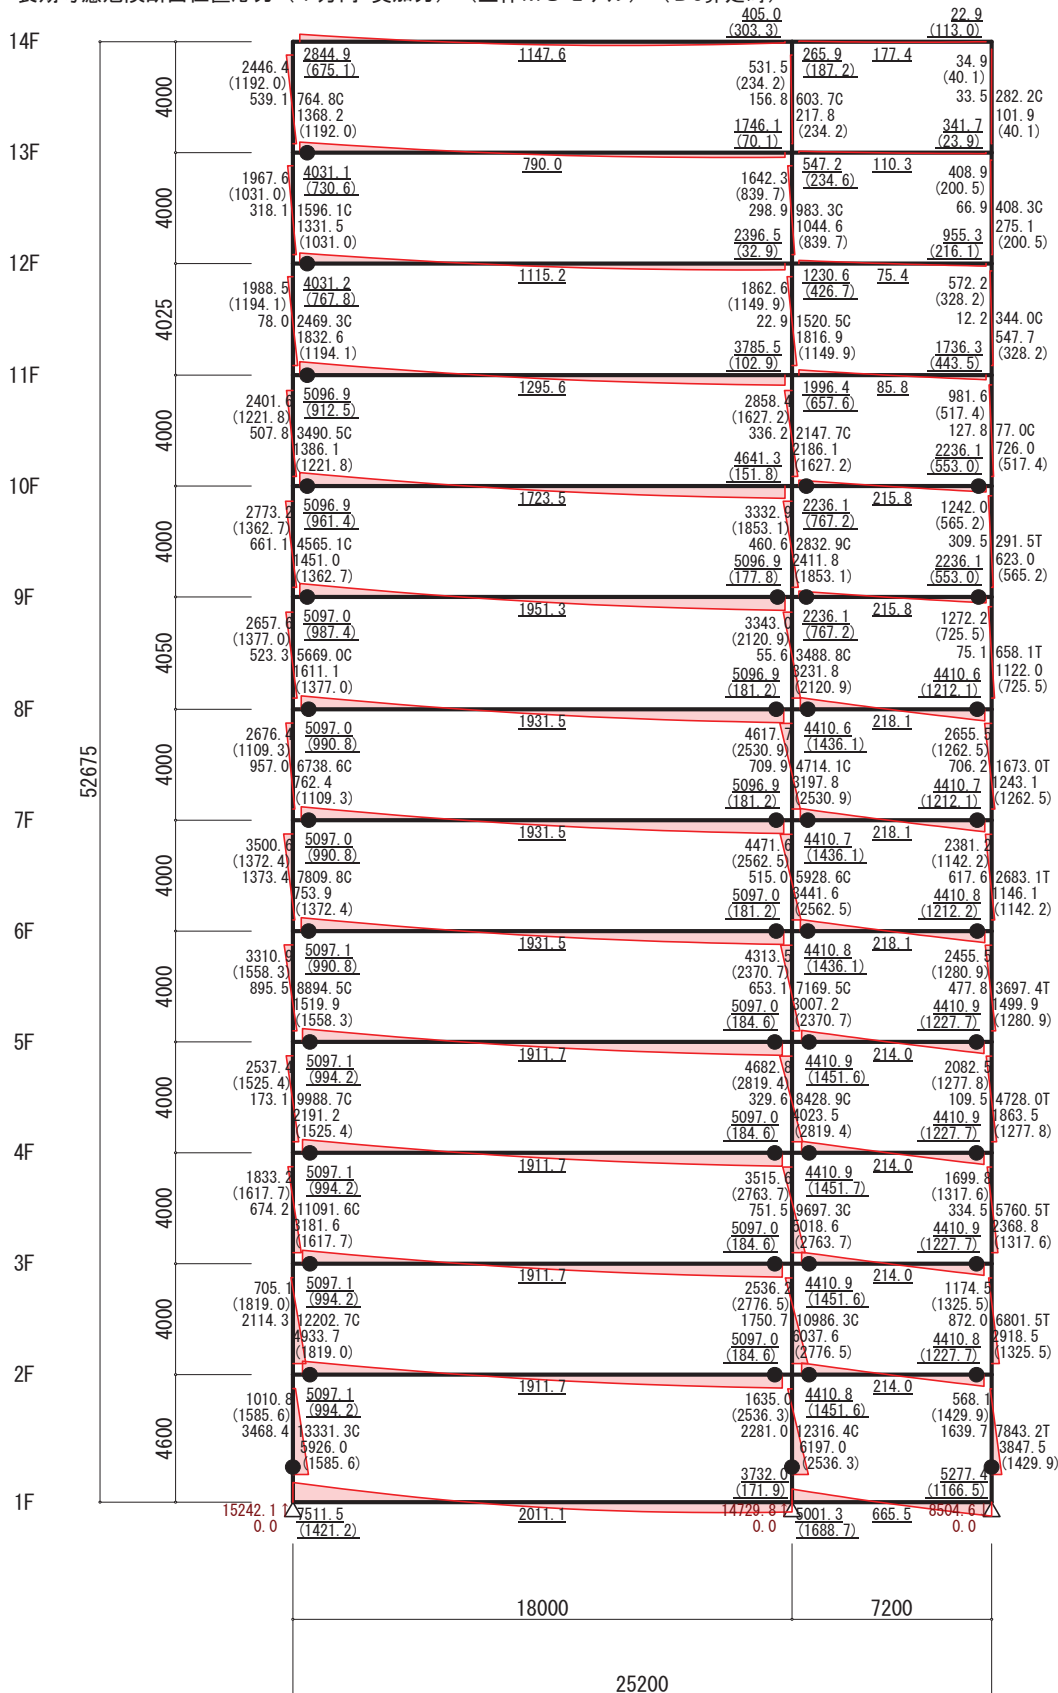




52675		18000		7200		25200	
4000	1664.2 (747.2) 431.3	1838.8 (425.2)	622.6	585.5 (222.8) 217.9	522.8 (216.2)	63.5	220.9 (90.5)
4000	1496.6 (696.0) 348.1	2672.1 (523.4)	560.8	1357.1 (643.0) 296.2	971.1 (350.1)	62.1	548.0 (287.1)
4025	1456.3 (865.4) 28.4	2672.1 (544.7)	746.8	1493.2 (875.9) 48.0	1531.1 (500.5)	10.0	617.4 (320.6)
4000	1947.6 (910.1) 491.4	3885.9 (698.5)	847.2	2031.1 (997.7) 434.9	1531.1 (500.5)	10.0	578.9 (248.6)
4000	2332.3 (1008.8) 718.2	3885.9 (738.5)	1196.5	2773.8 (1351.8) 610.9	1531.1 (500.5)	10.0	794.2 (320.0)
4050	2311.1 (1153.4) 465.6	3886.0 (776.7)	1530.6	2875.1 (1489.5) 492.0	1531.1 (500.5)	10.0	741.7 (317.0)
4000	2612.6 (1023.0) 1027.0	4703.6 (877.2)	1531.2	3246.8 (1429.3) 1031.3	1531.1 (506.5)	4.9	741.1 (187.3)
4000	3374.6 (1245.5) 1444.2	4703.6 (877.2)	1531.2	3884.7 (1615.5) 1380.6	1531.2 (506.5)	4.9	1211.6 (310.4)
4000	3235.6 (1490.3) 925.9	4703.6 (877.2)	1531.2	3767.1 (1823.6) 940.5	1531.2 (506.5)	4.9	1186.9 (449.5)
4000	2328.7 (1402.2) 155.3	4703.6 (880.3)	1514.9	2977.1 (1789.1) 204.1	1531.2 (511.5)	1.1	661.1 (340.8)
4000	1675.7 (1510.6) 665.7	4703.6 (880.3)	1514.9	2242.5 (1920.2) 733.9	1531.2 (511.5)	1.1	520.6 (494.6)
4000	532.6 (1732.1) 2152.2	4703.6 (880.3)	1514.9	1037.3 (1943.1) 1974.5	1531.2 (511.5)	1.1	161.2 (256.1)
4600	1316.1 (1601.3) 3798.1	4703.6 (893.3)	1569.1	349.1 (2140.1) 3666.3	1531.2 (516.7)	8.9	119.0 (1234.6)

C

6 フレーム ($S=1/272$)

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

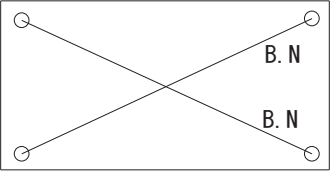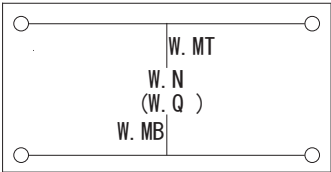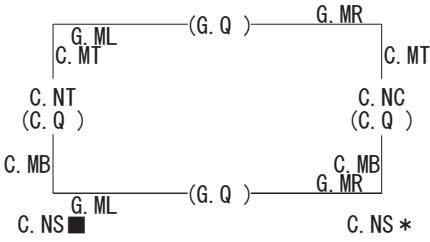

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)

C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)


C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)


※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

[illegible]


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

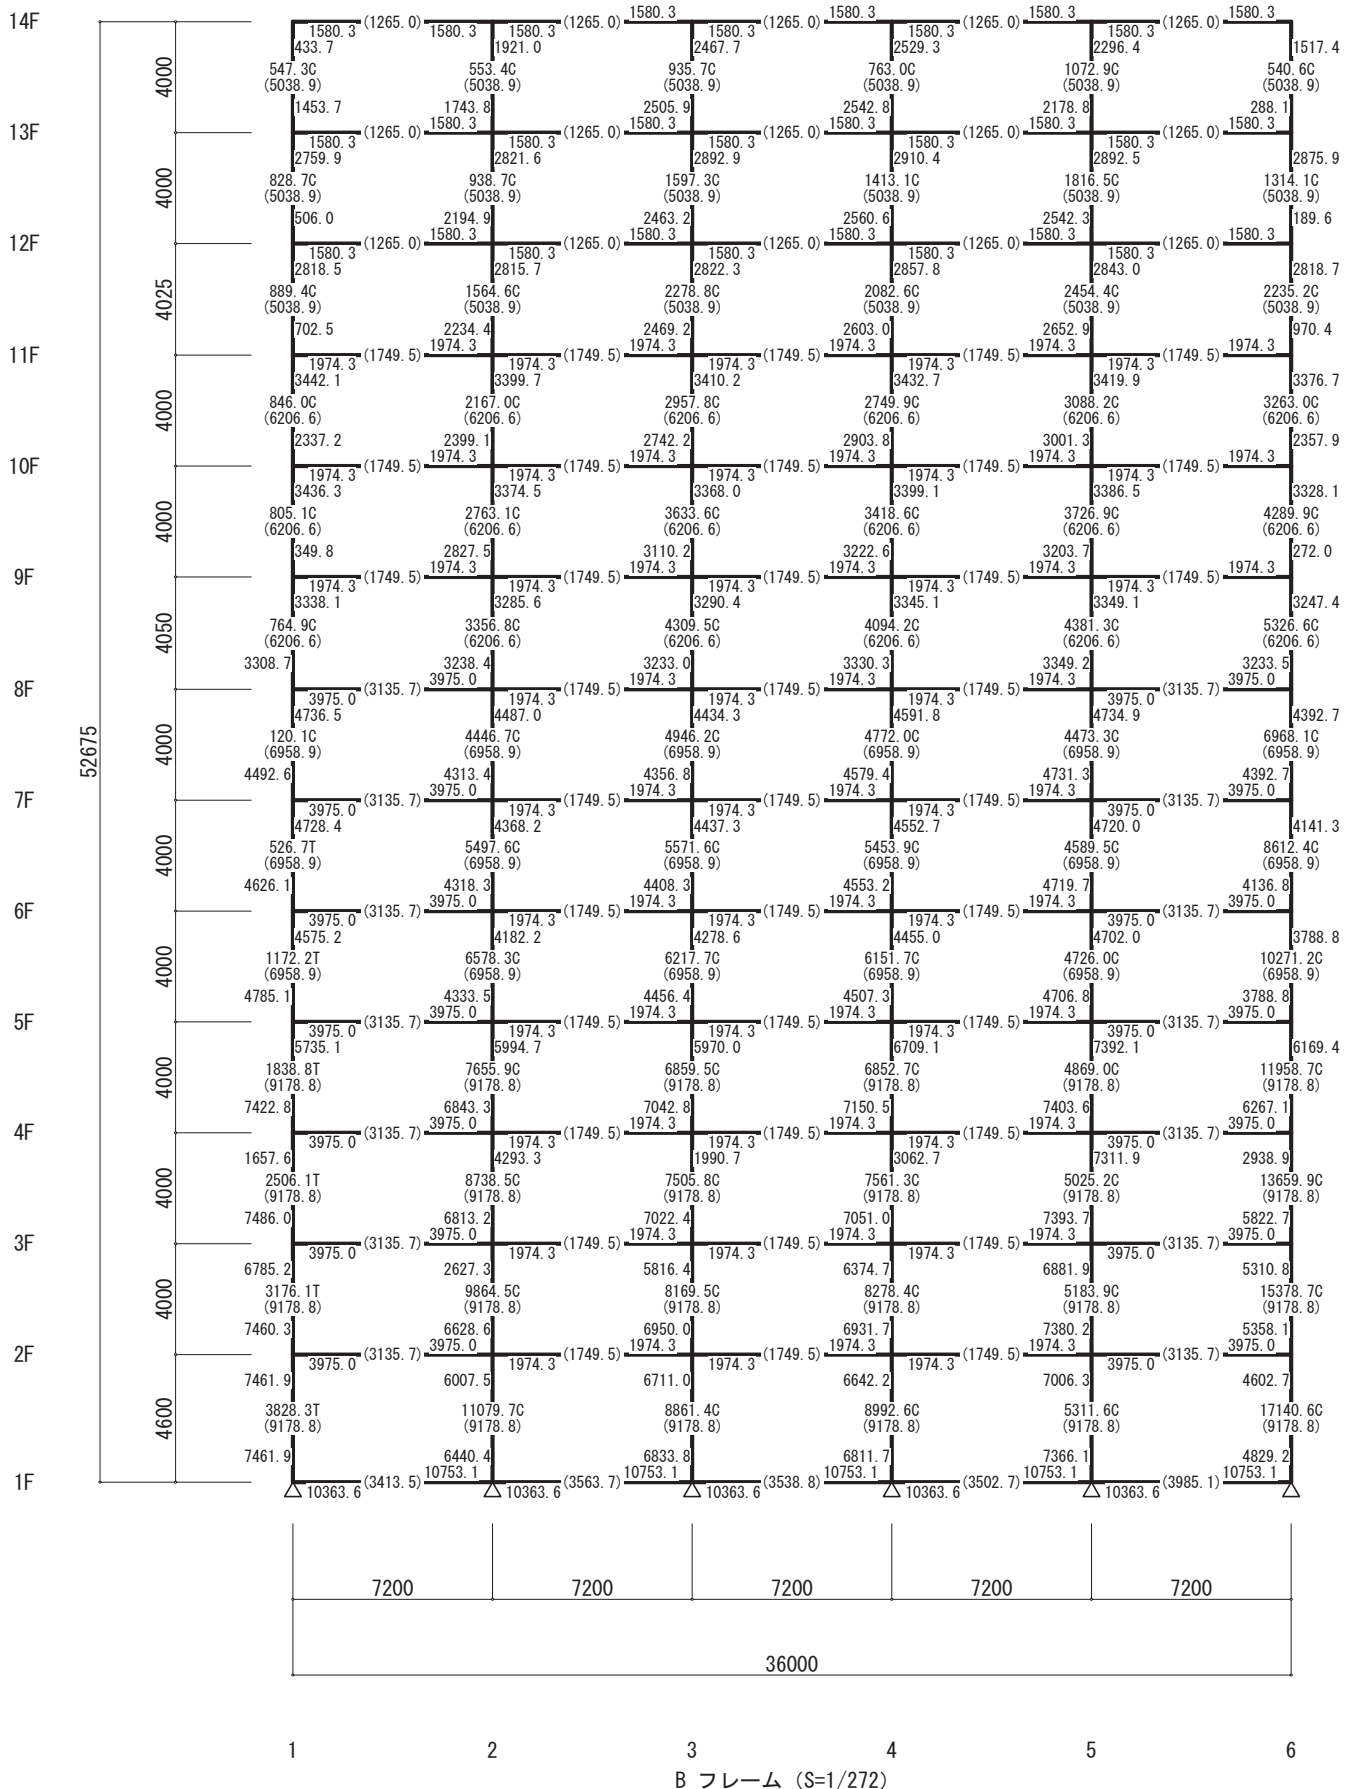


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

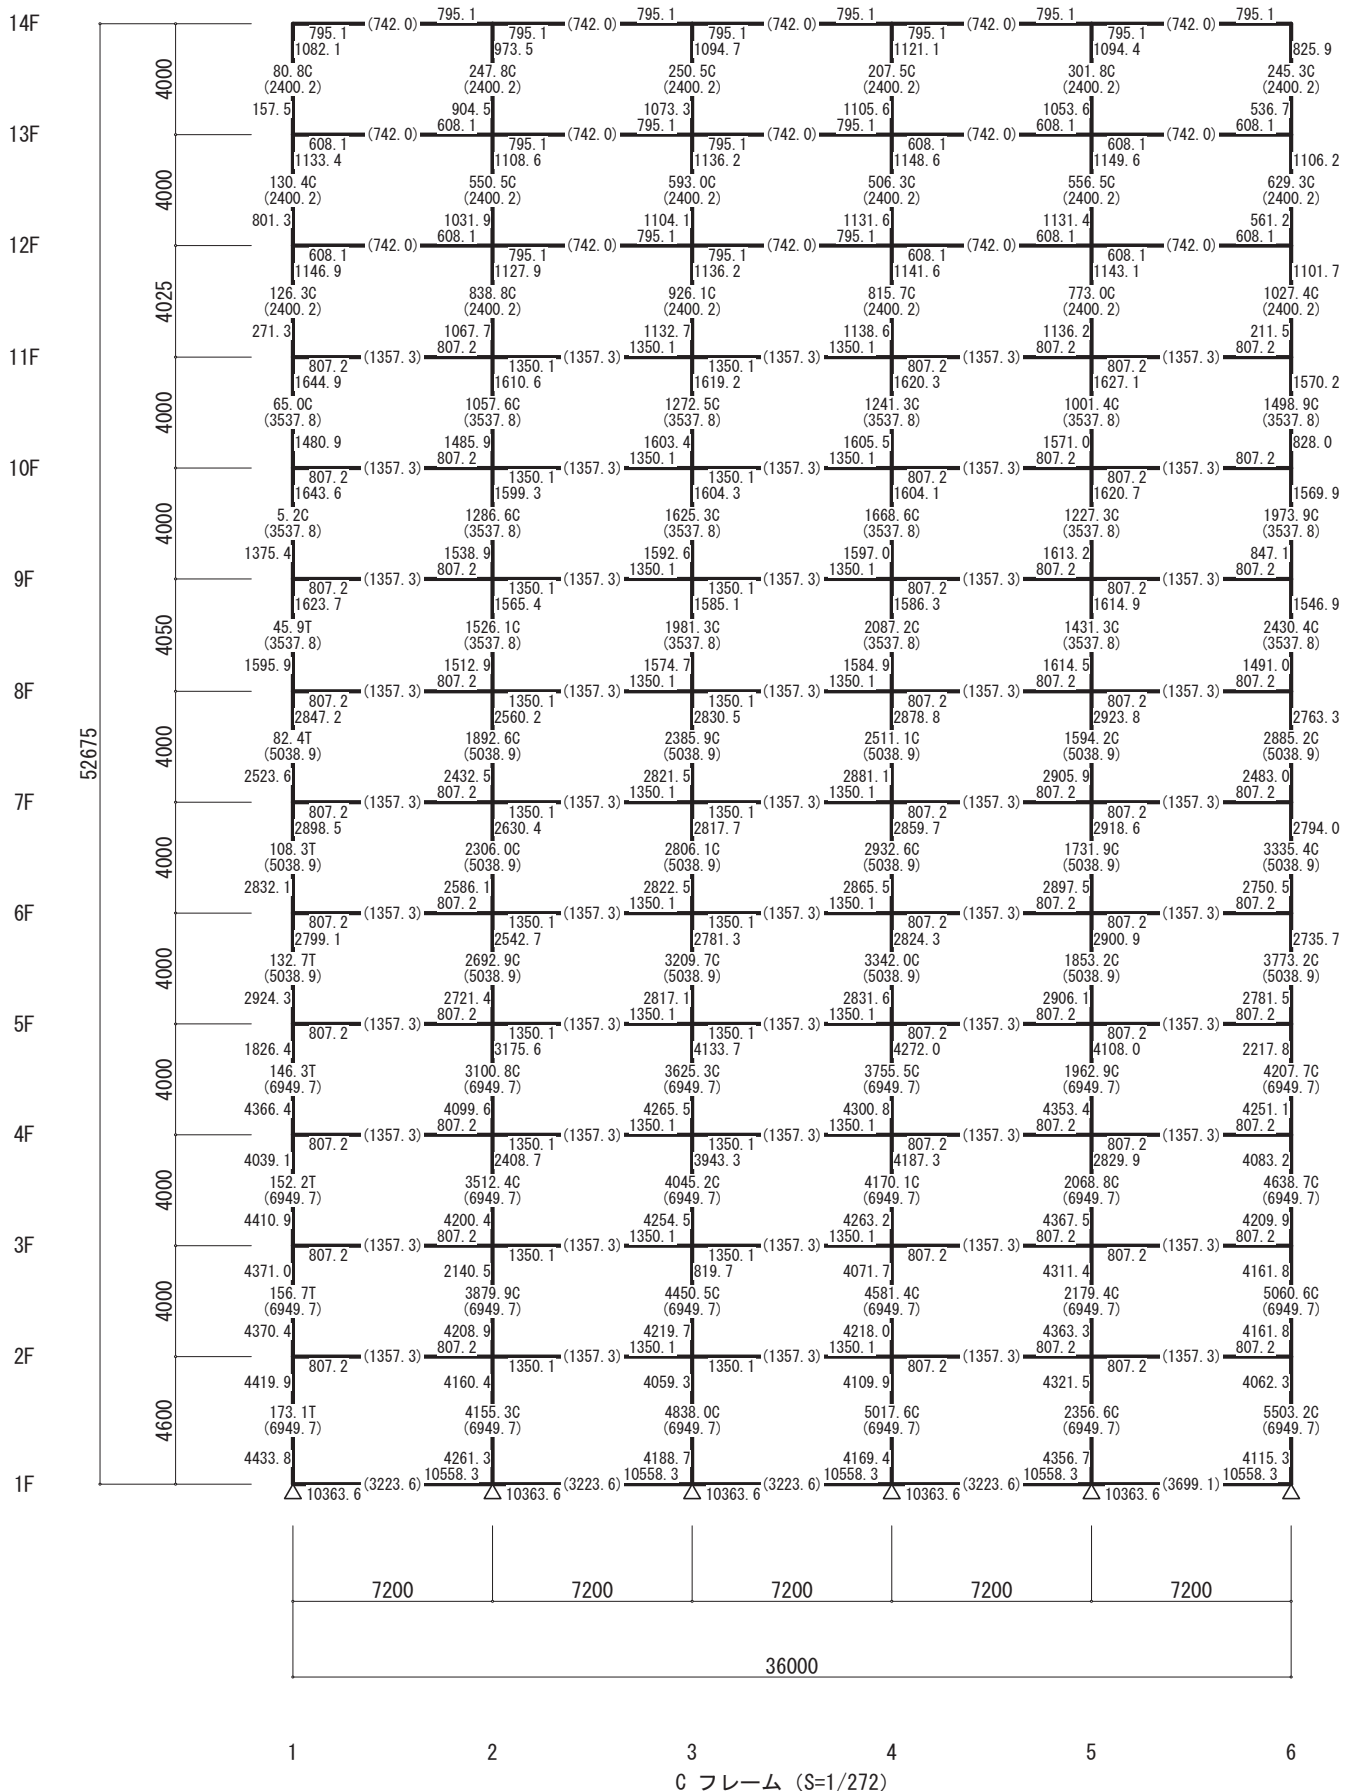


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

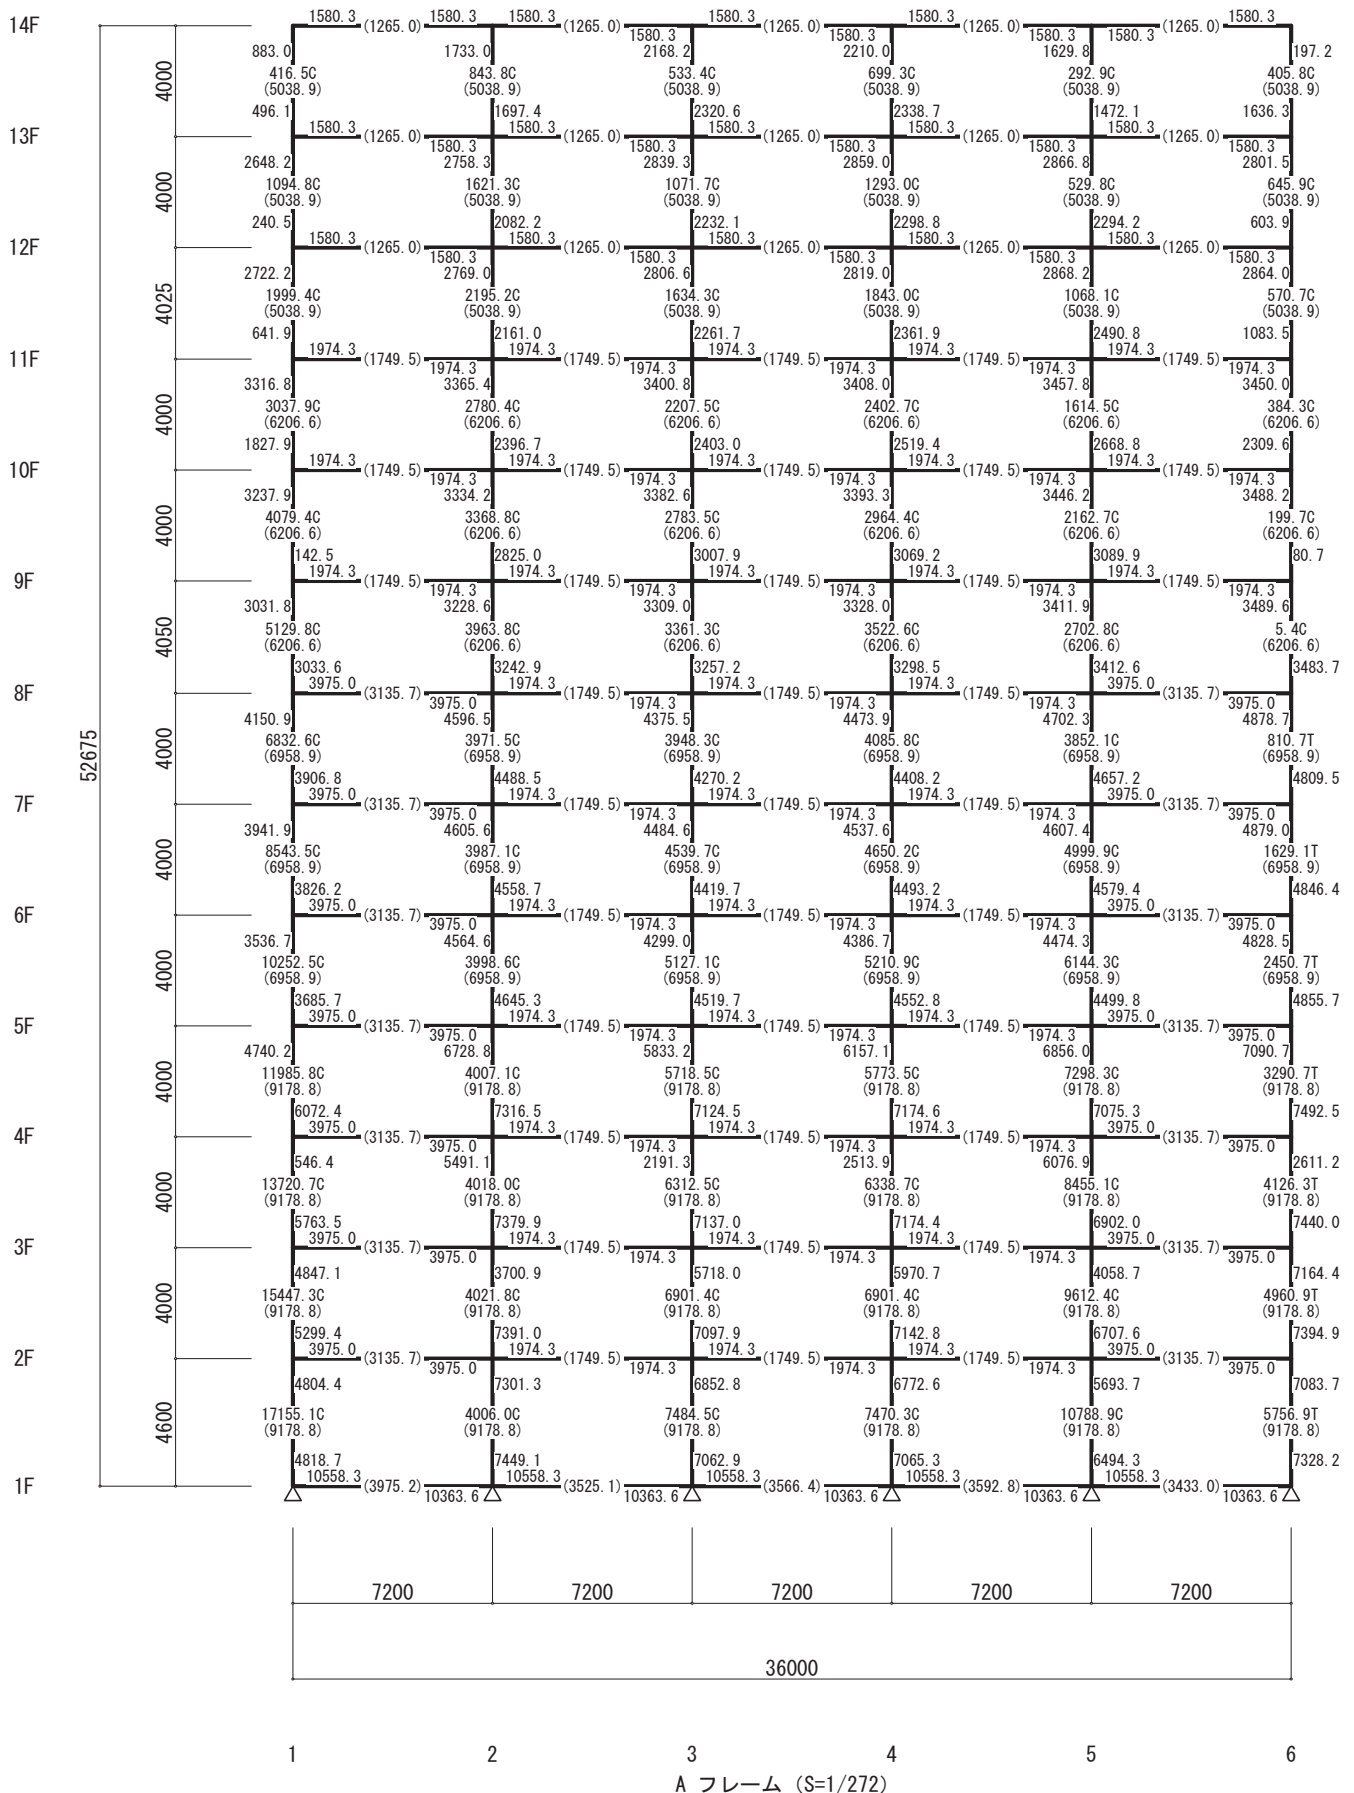


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

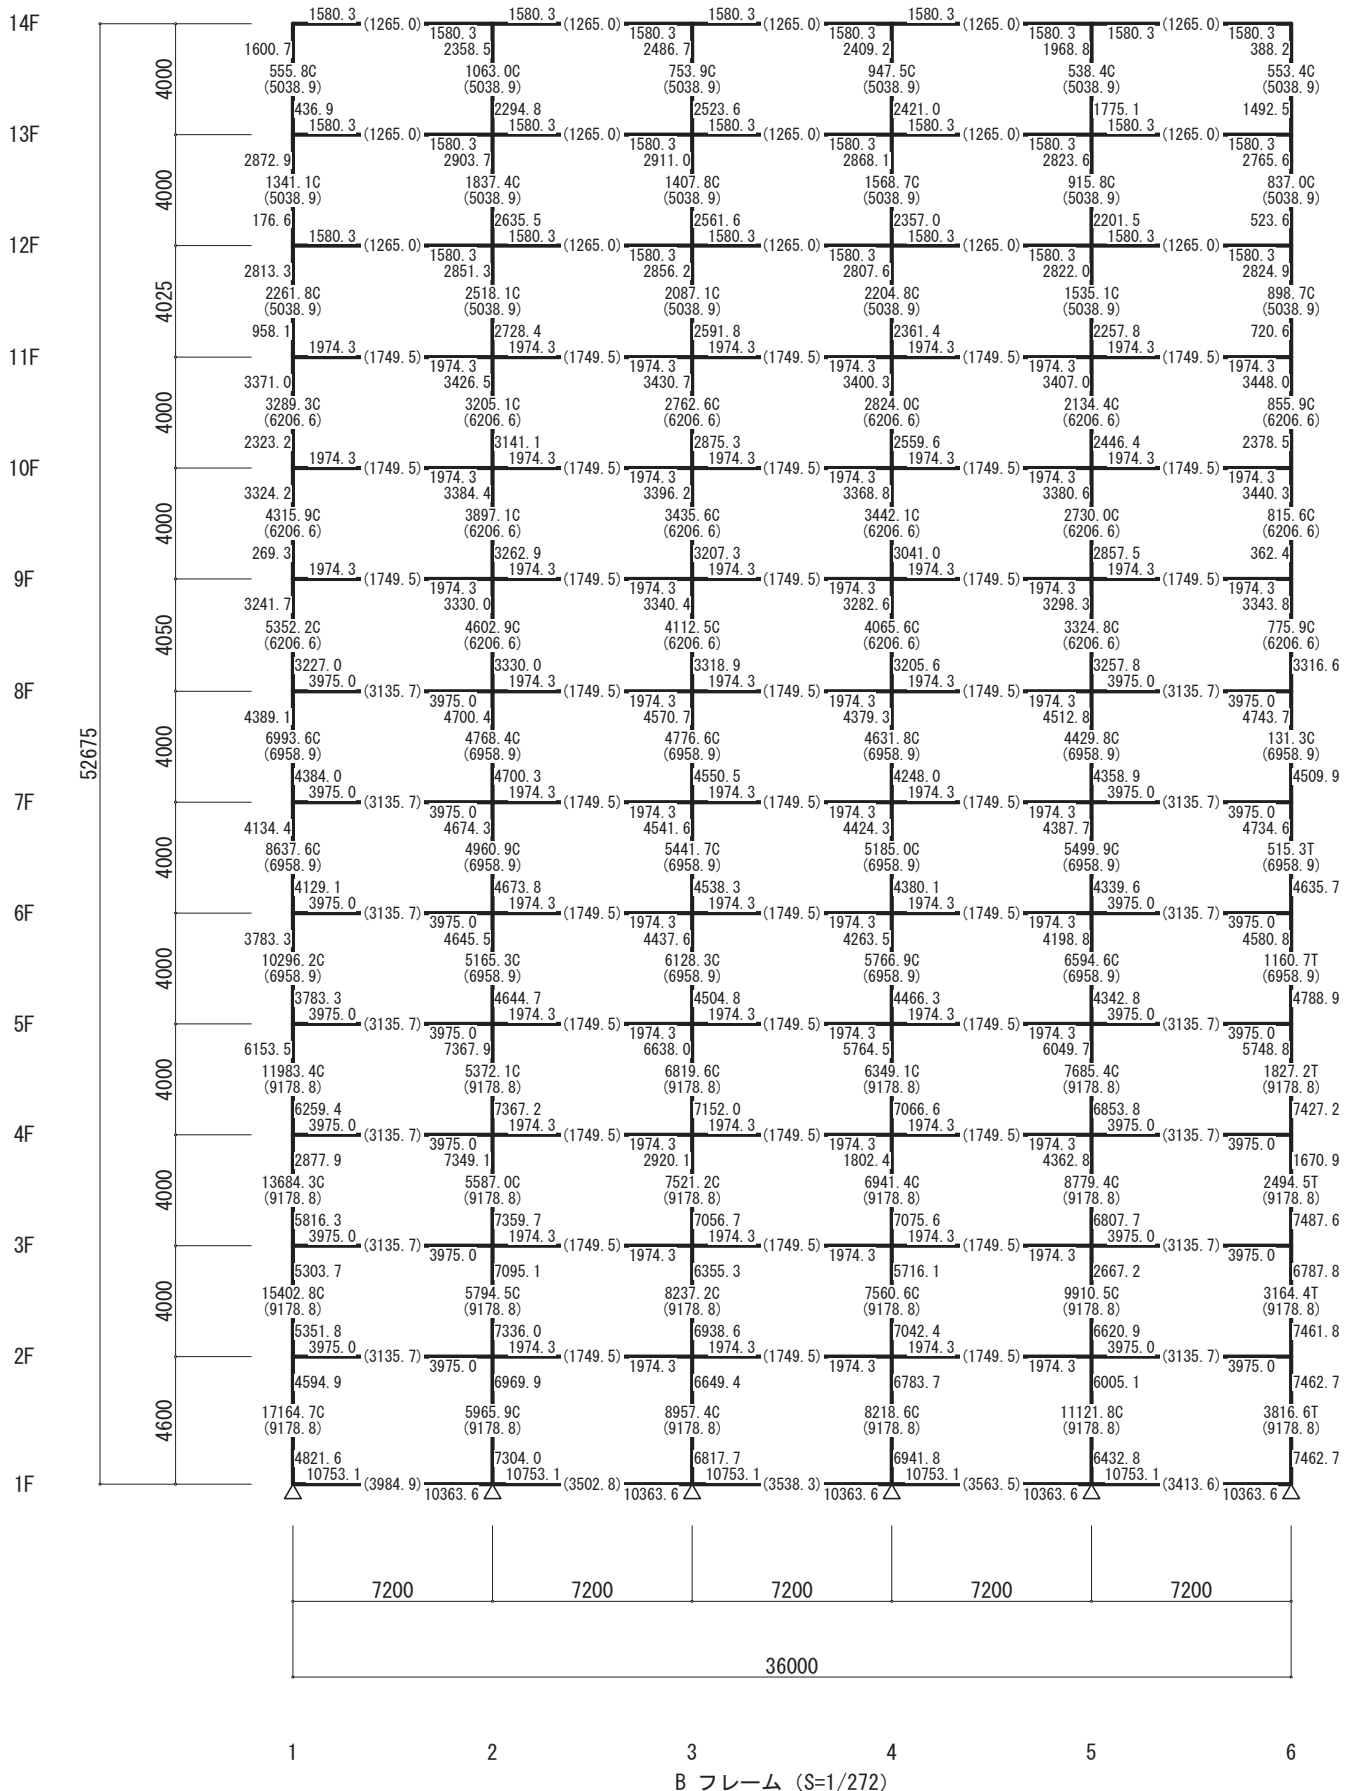


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

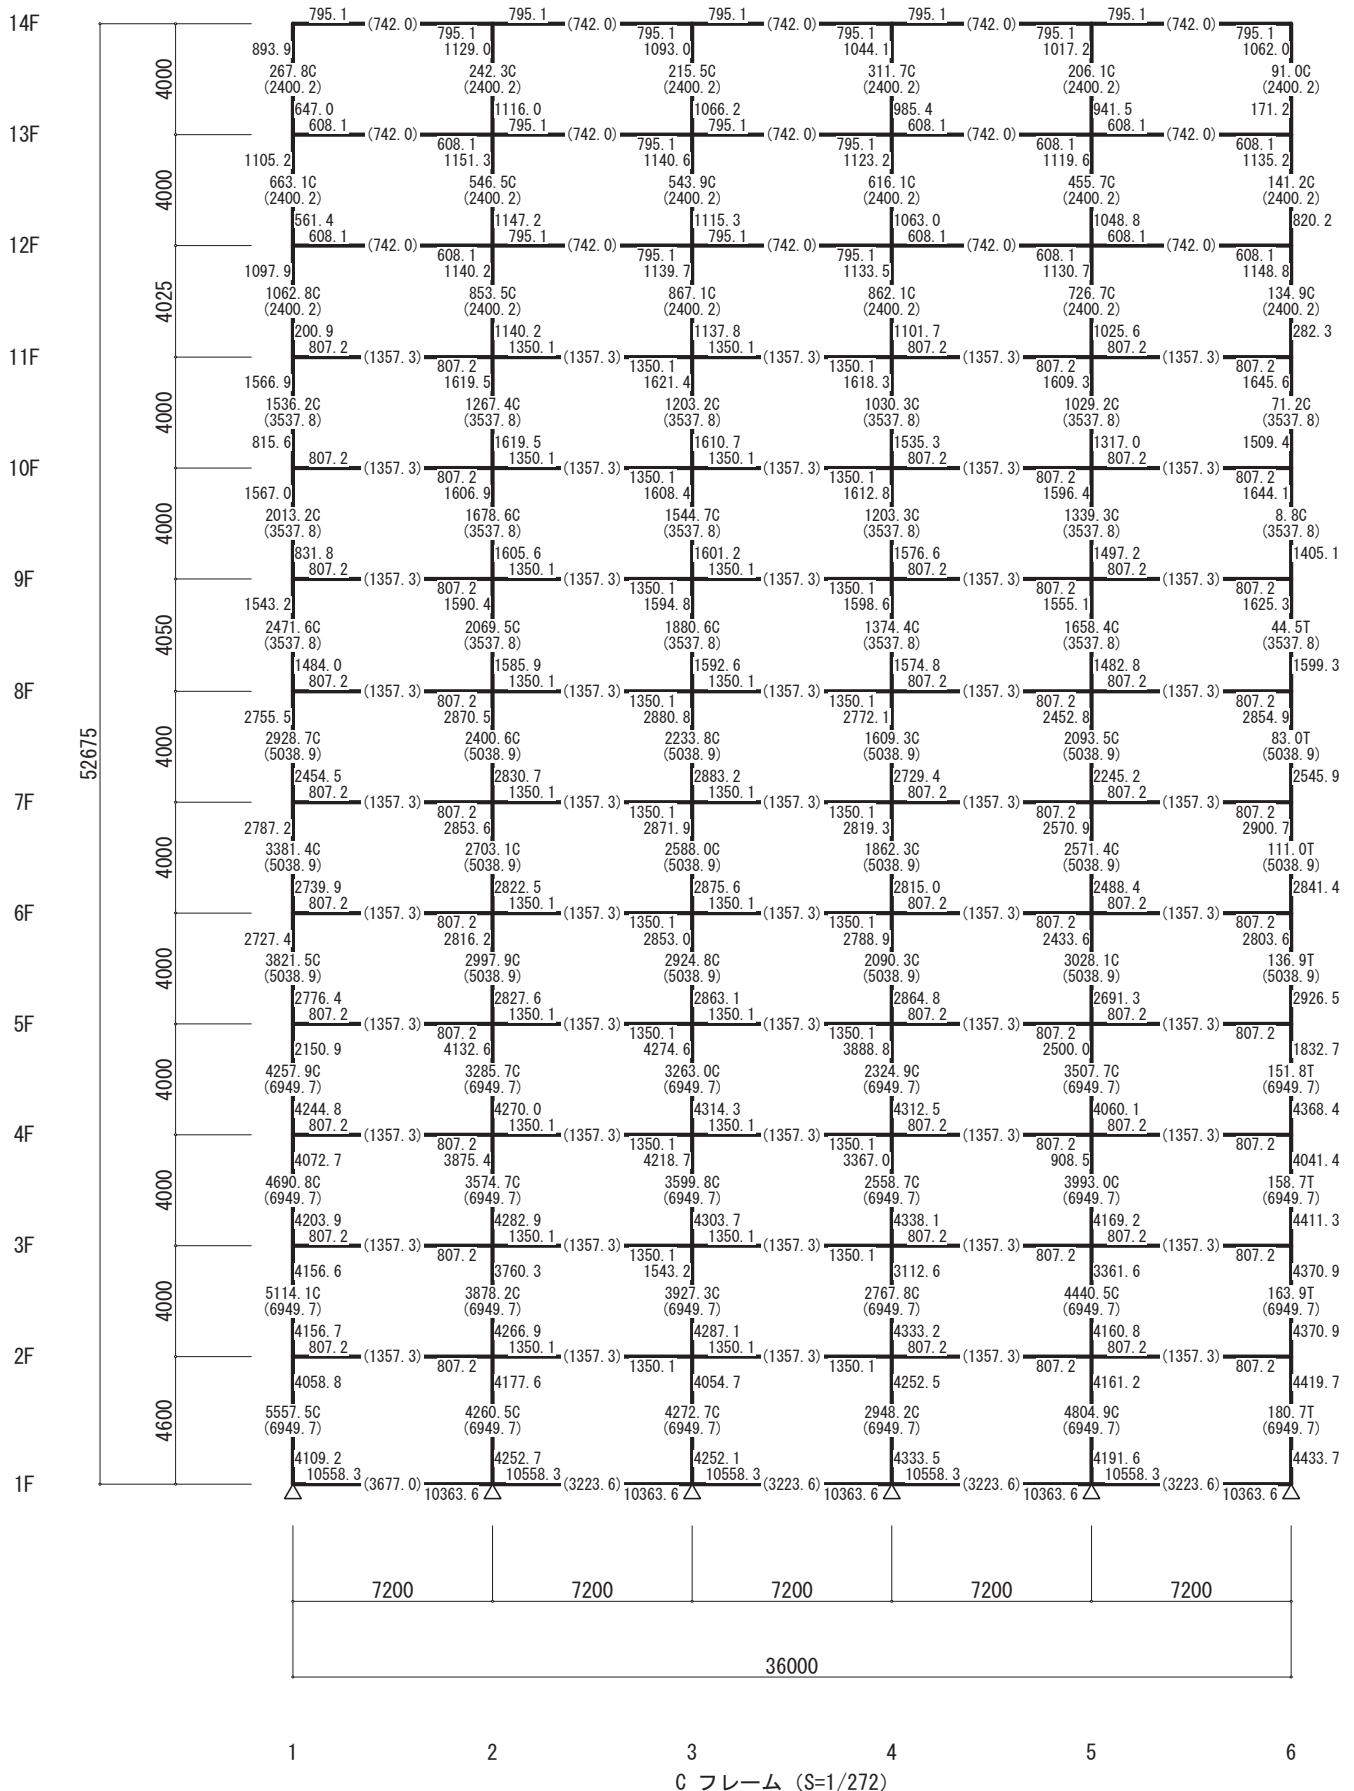


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

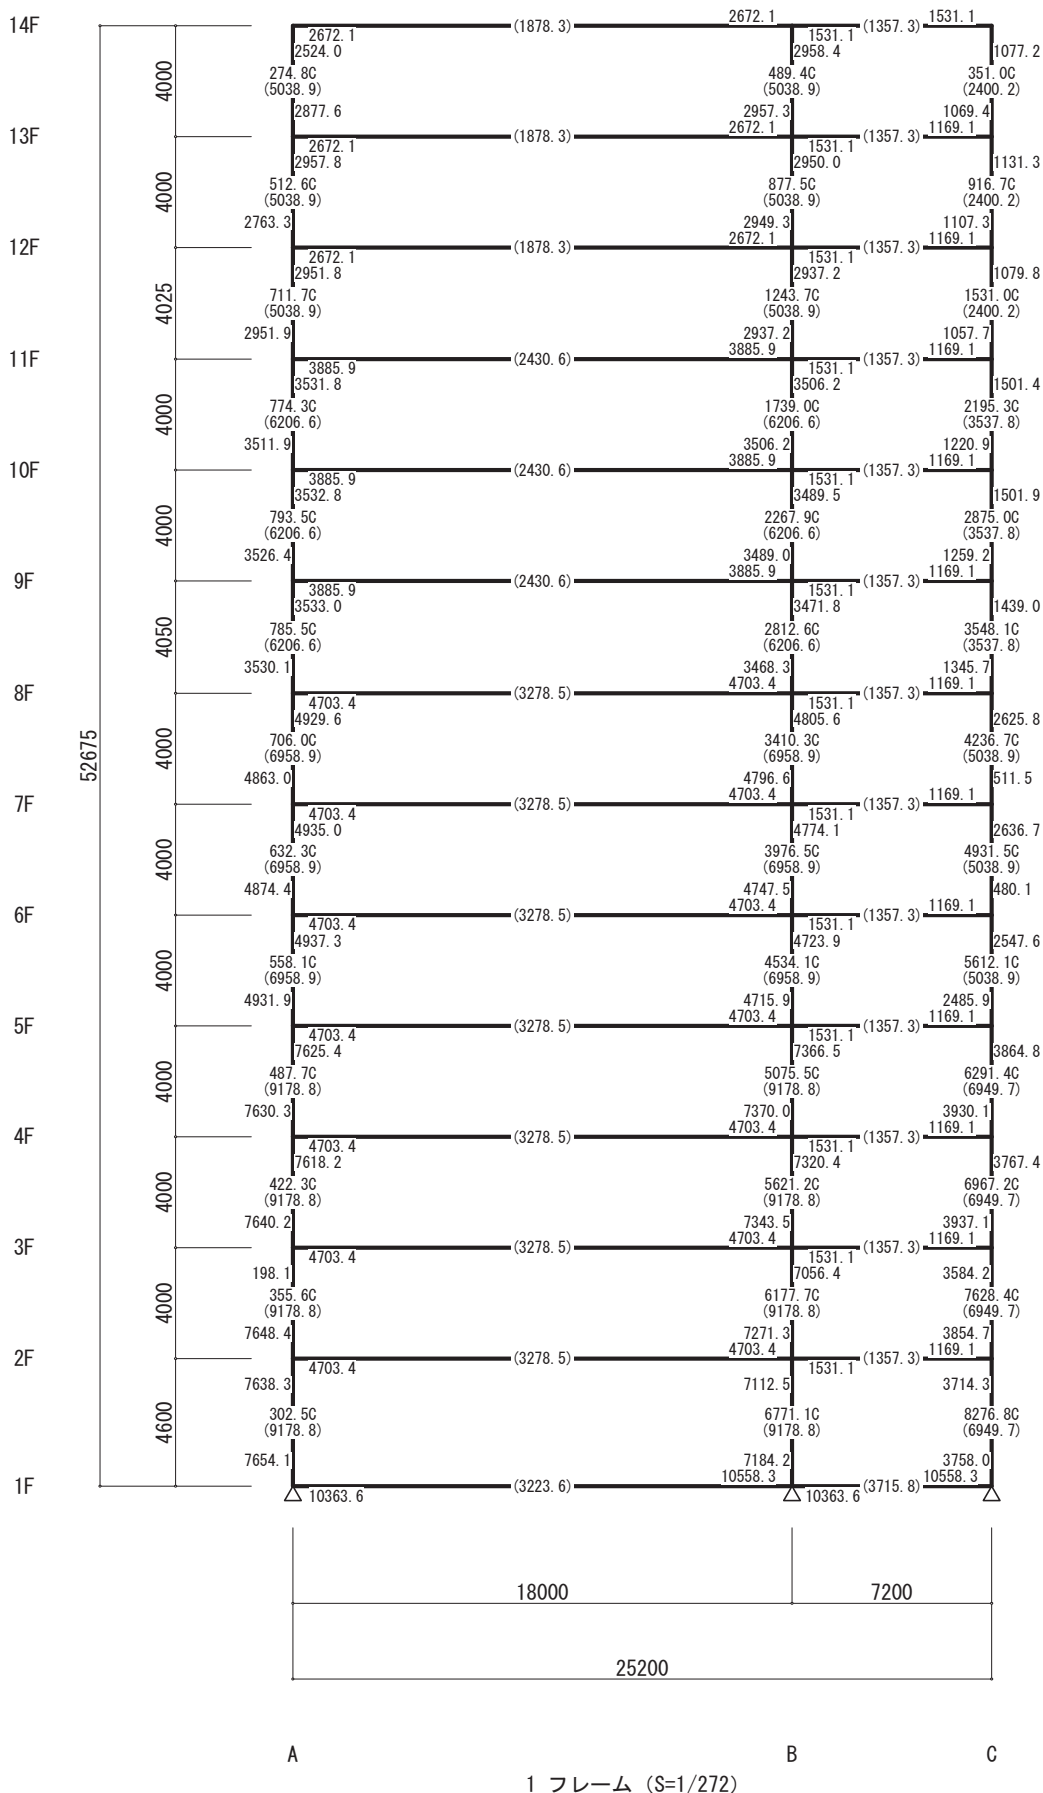


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

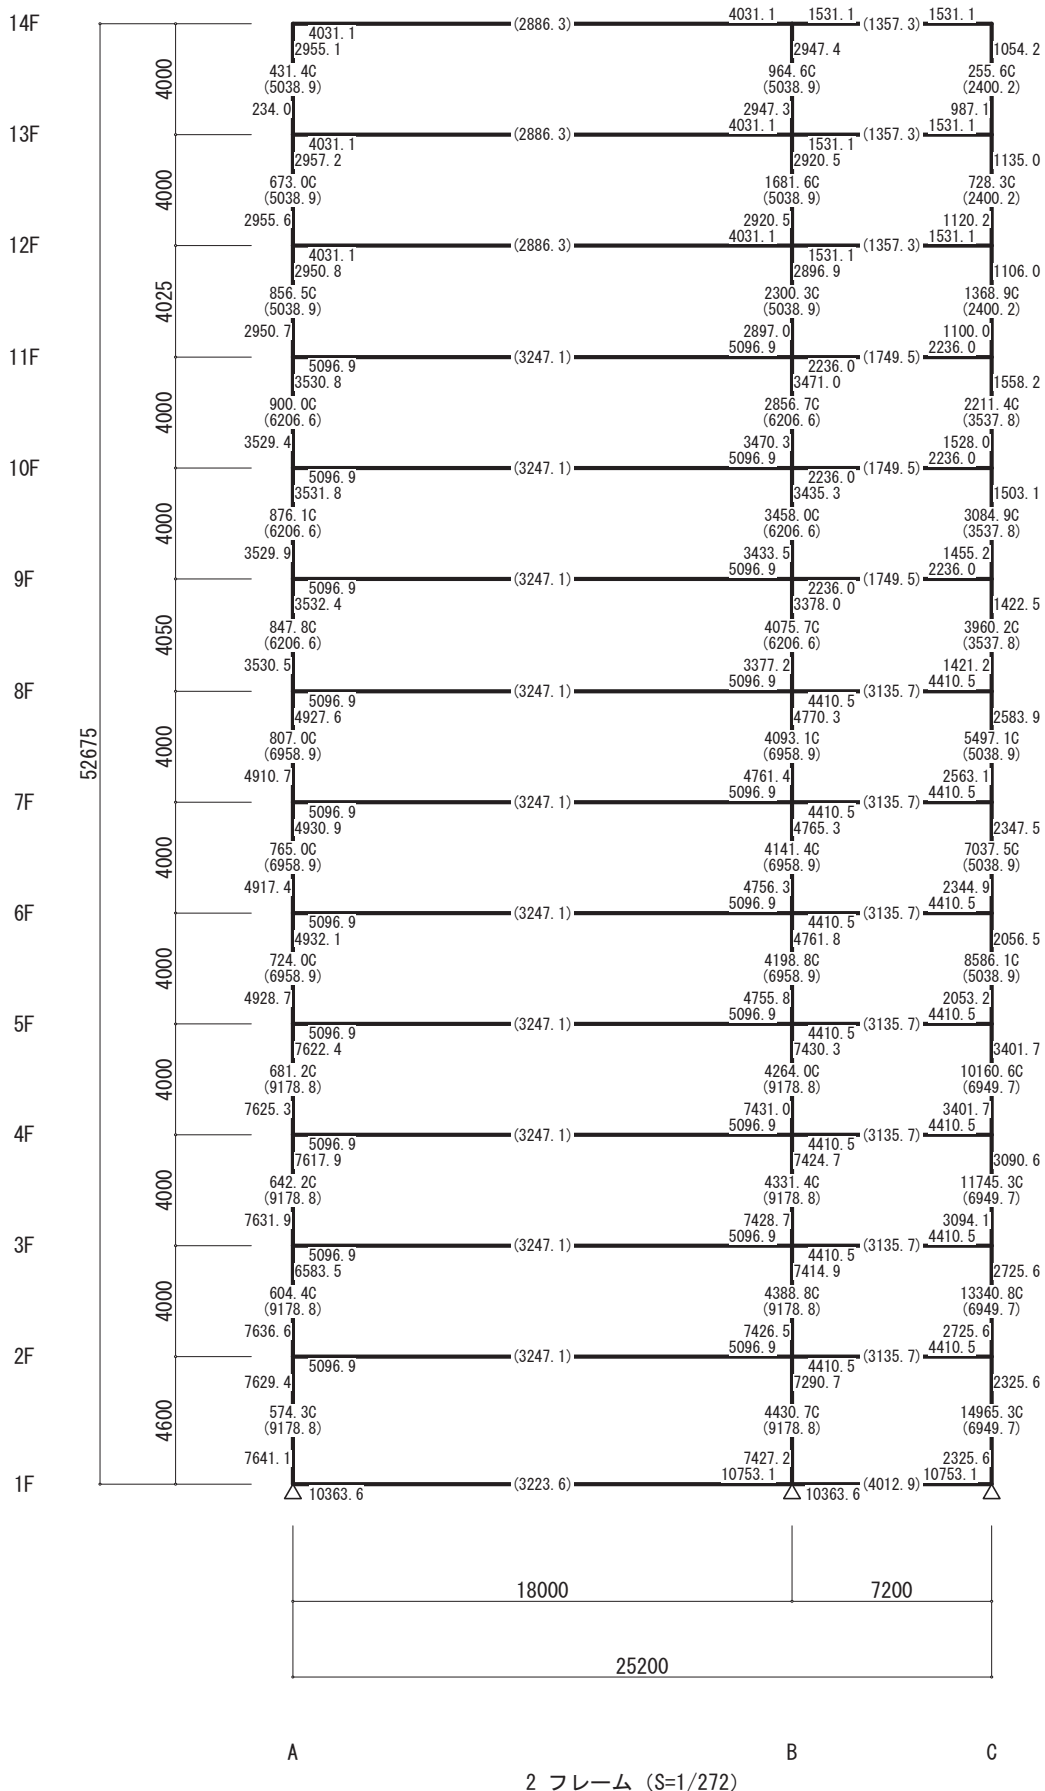


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

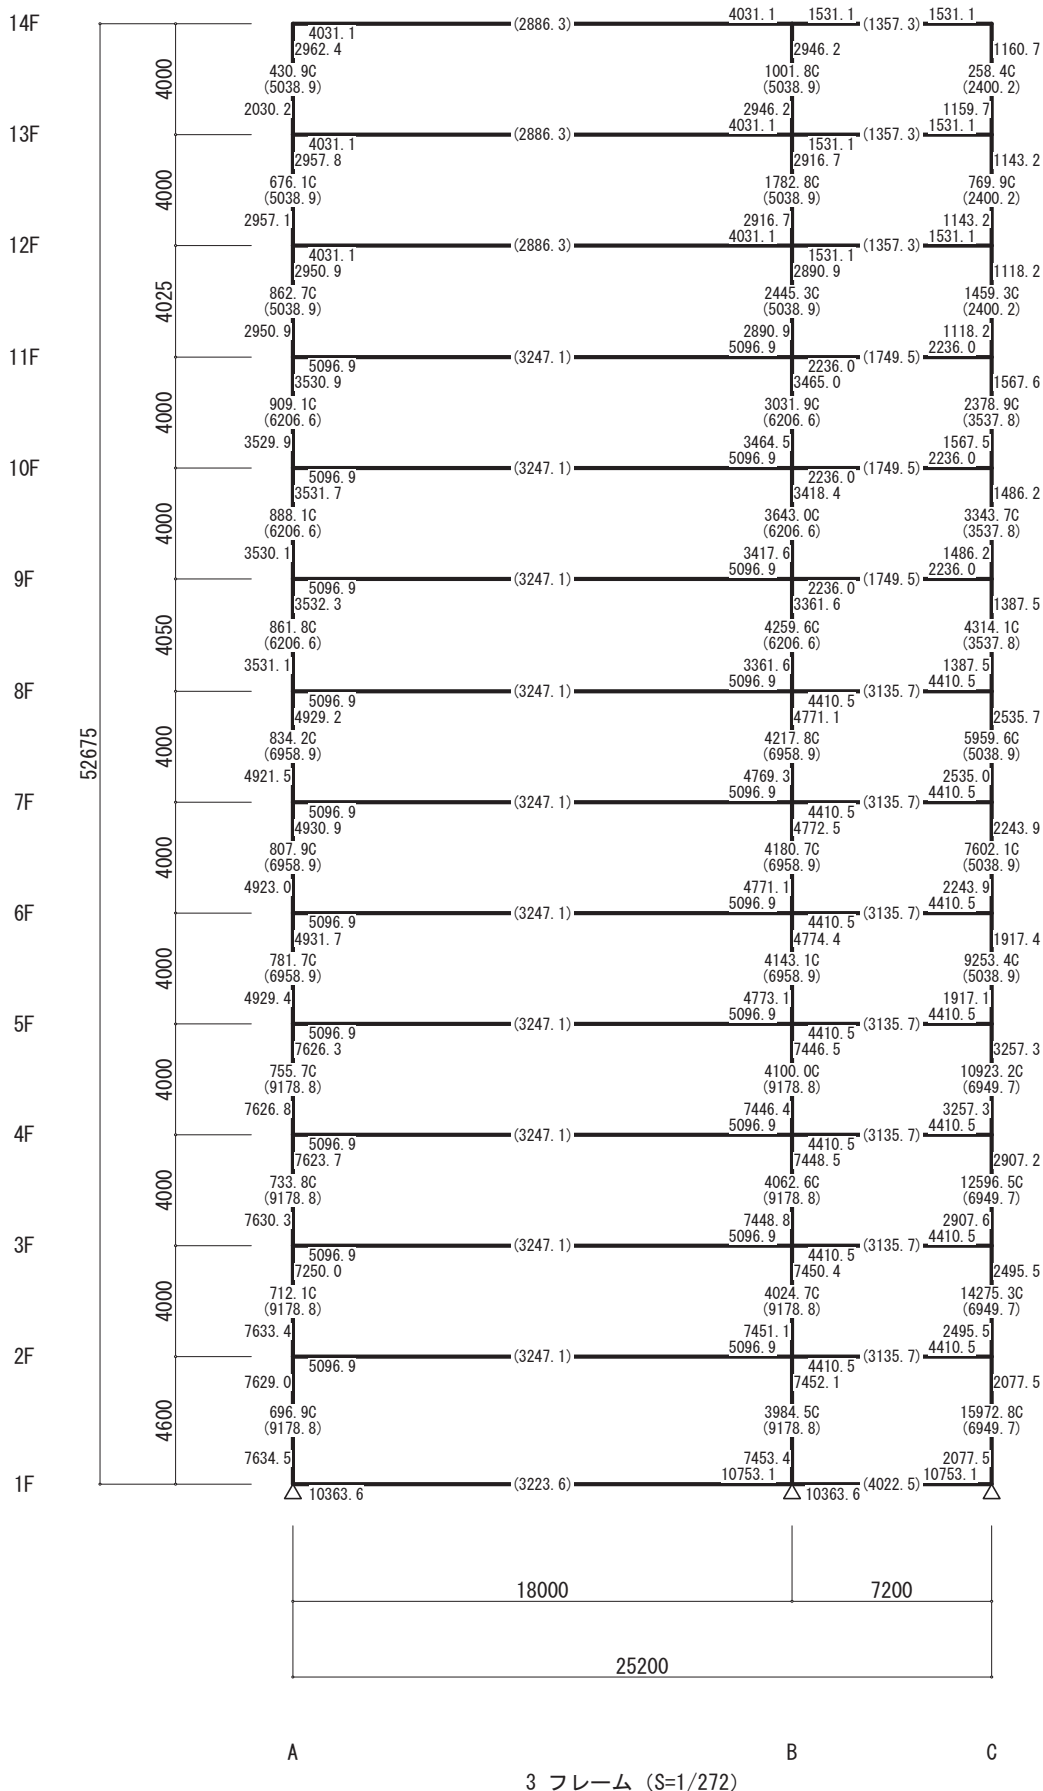


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

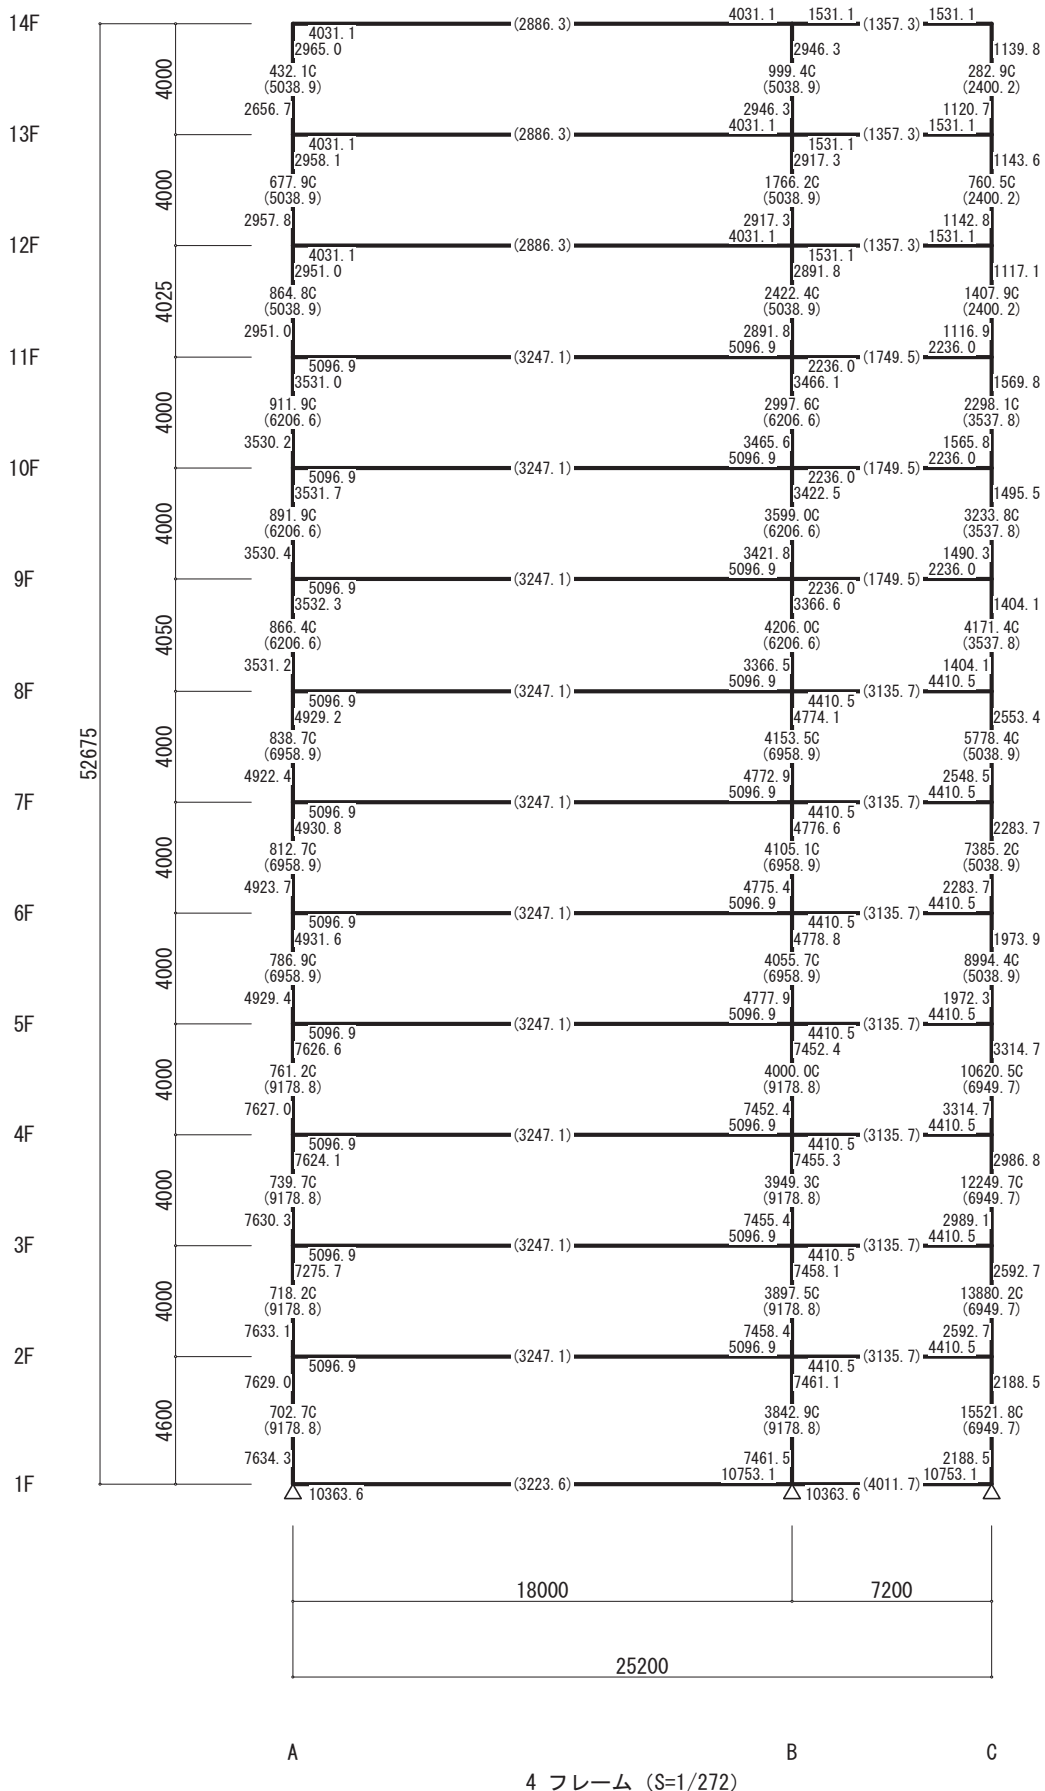


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

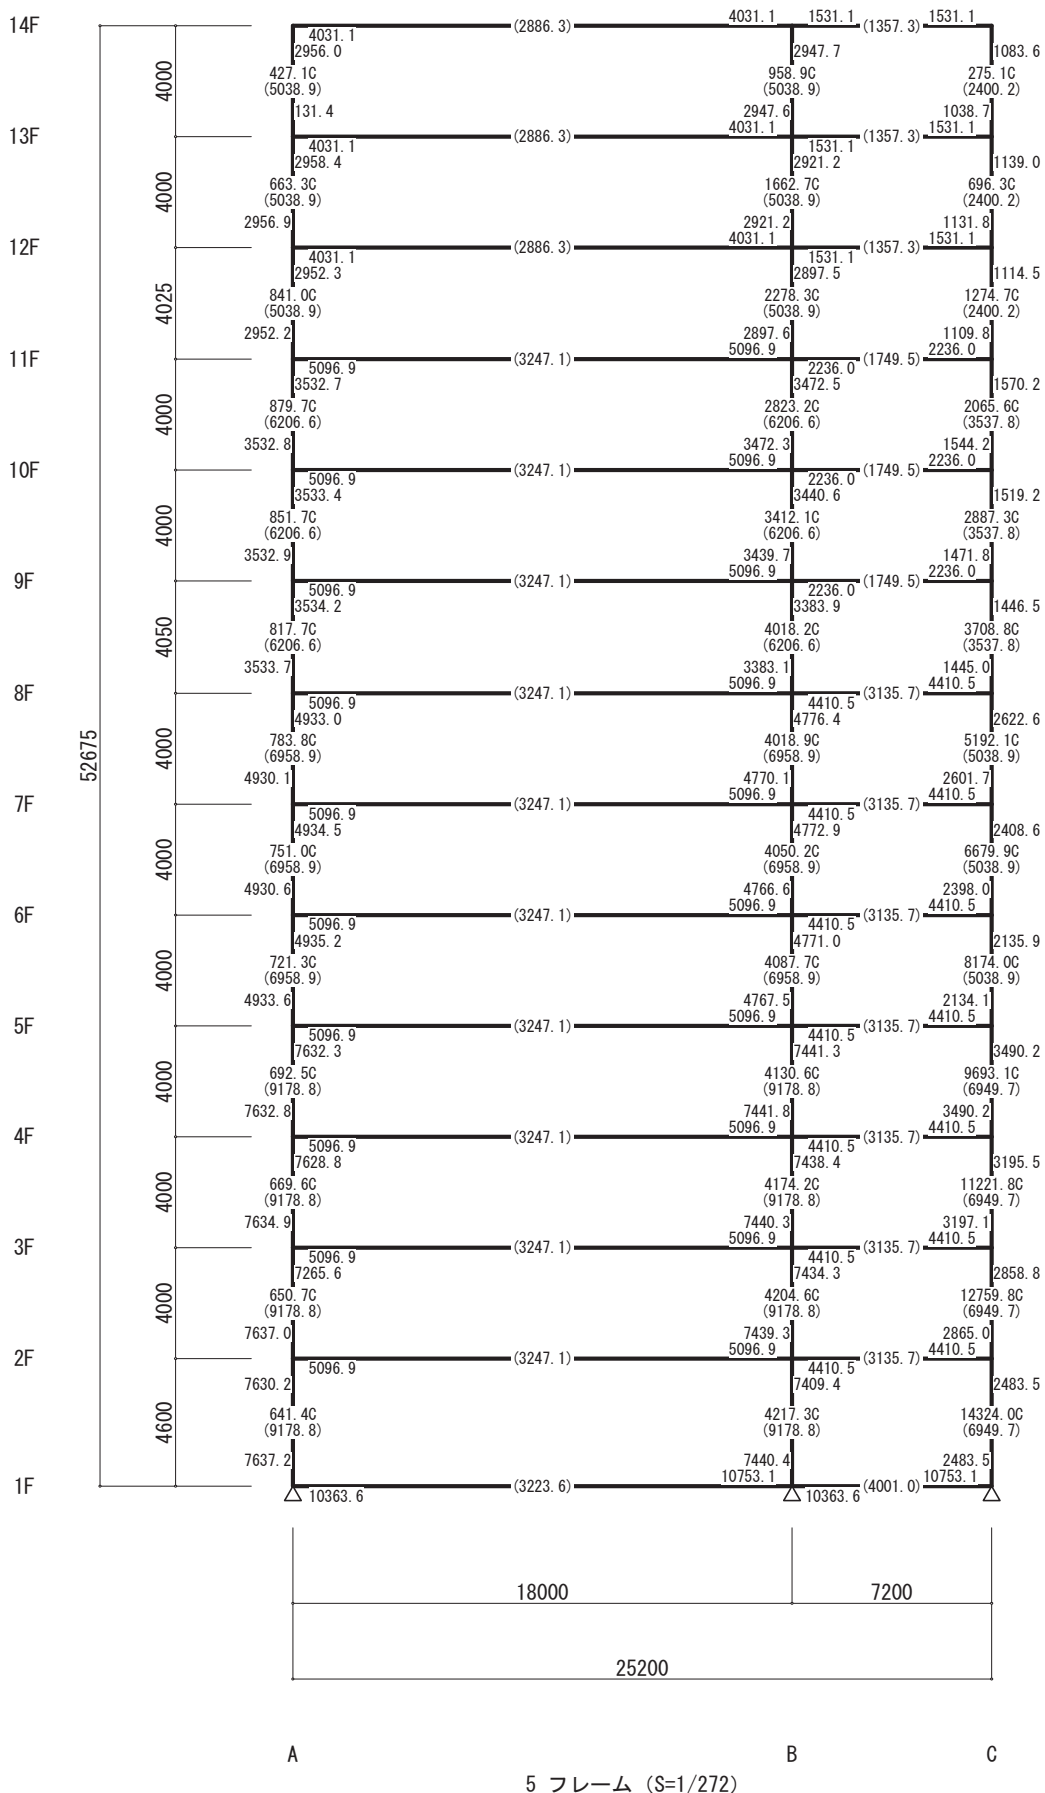


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

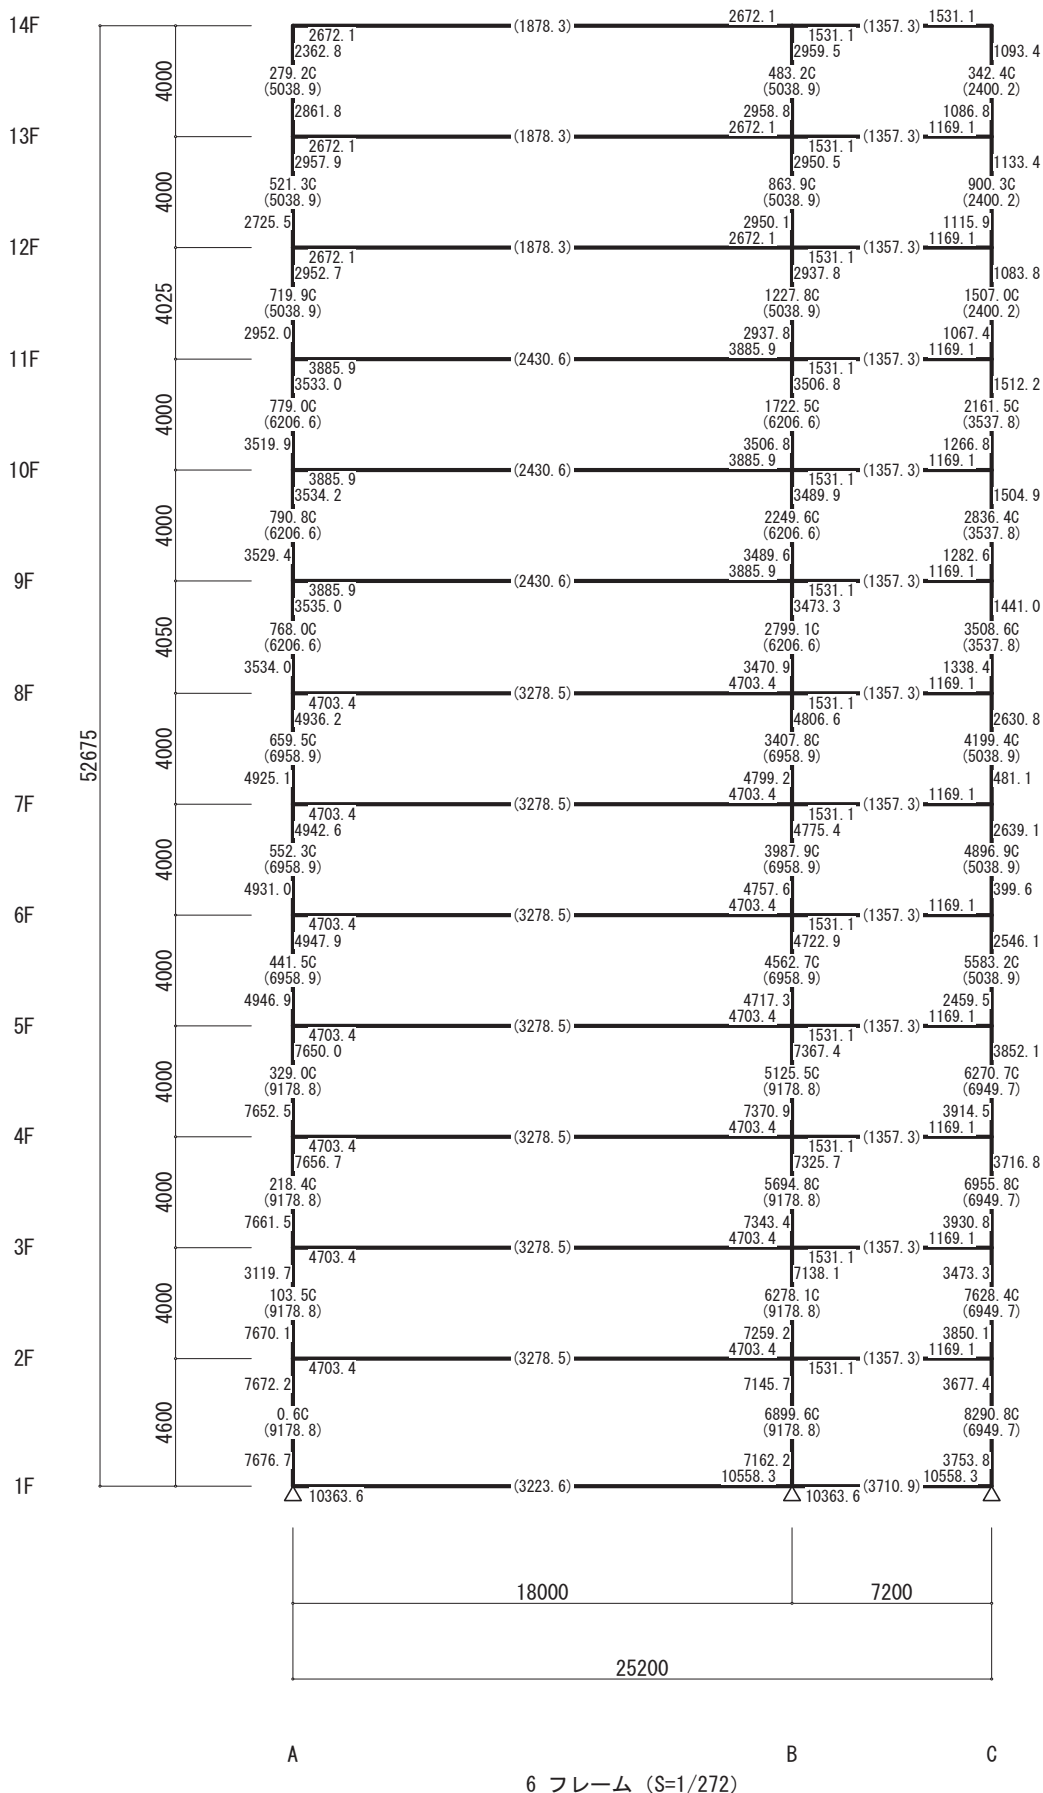


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

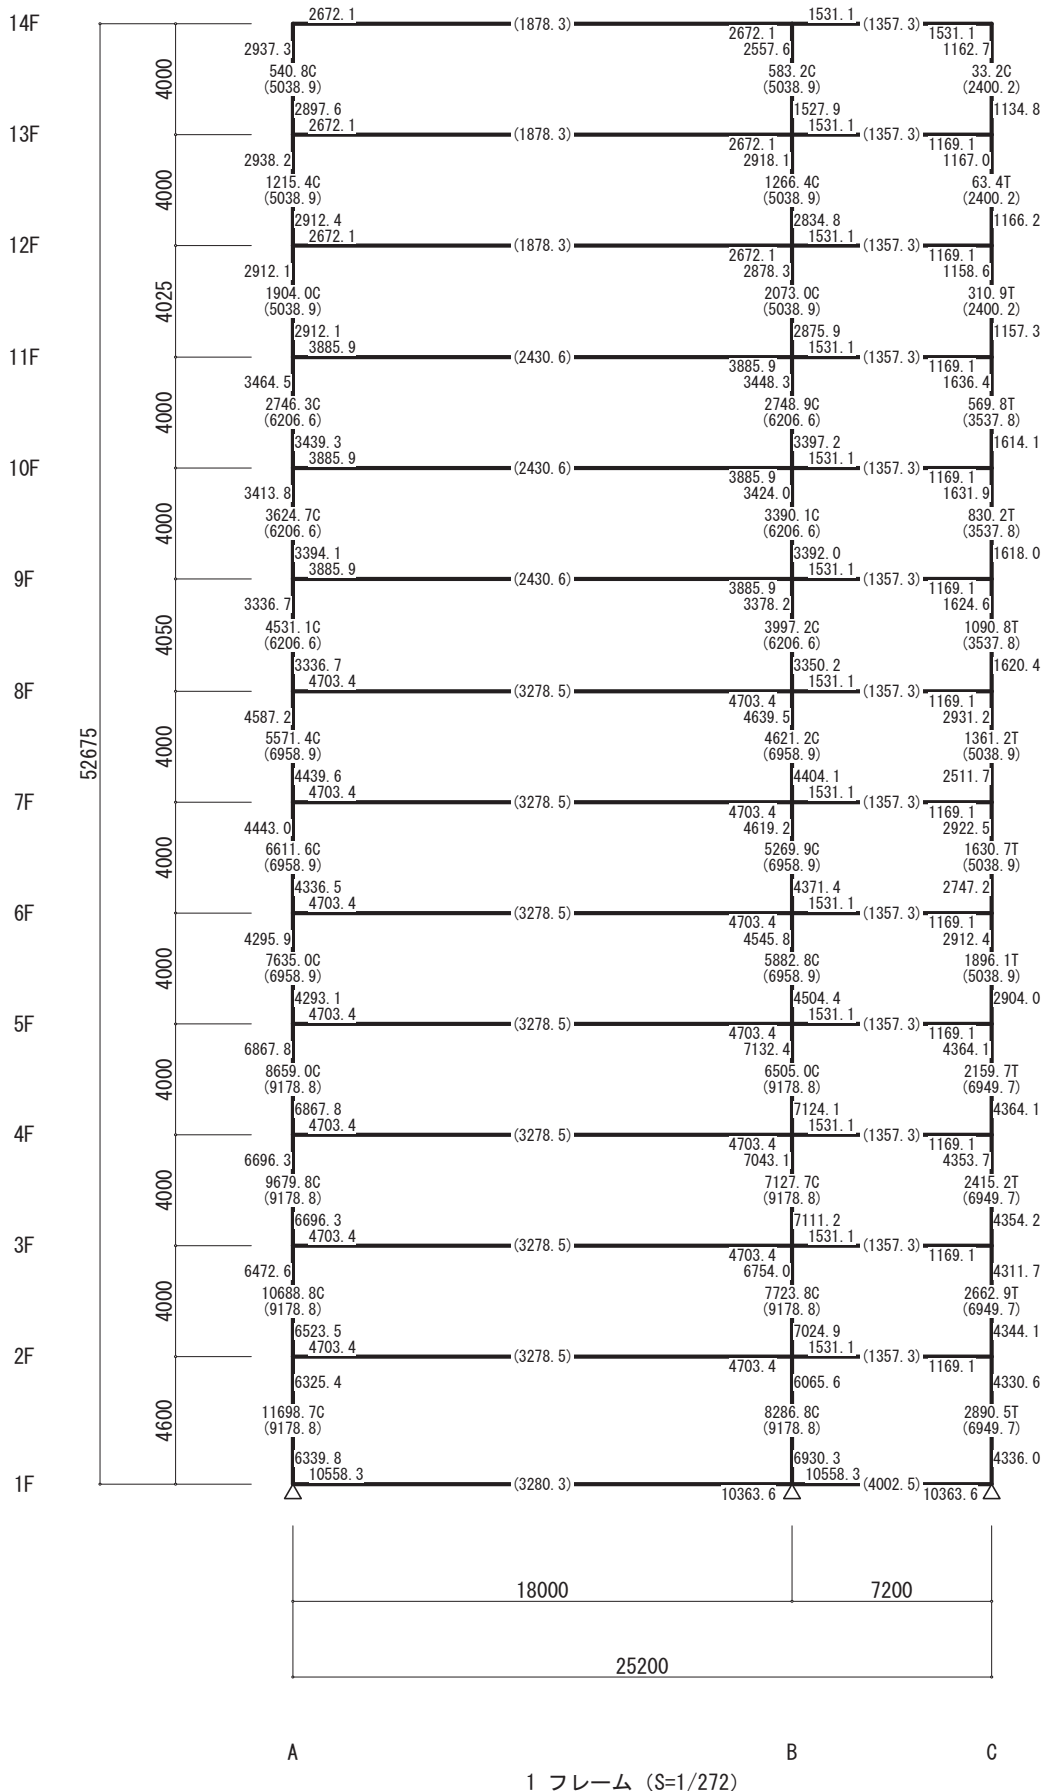


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

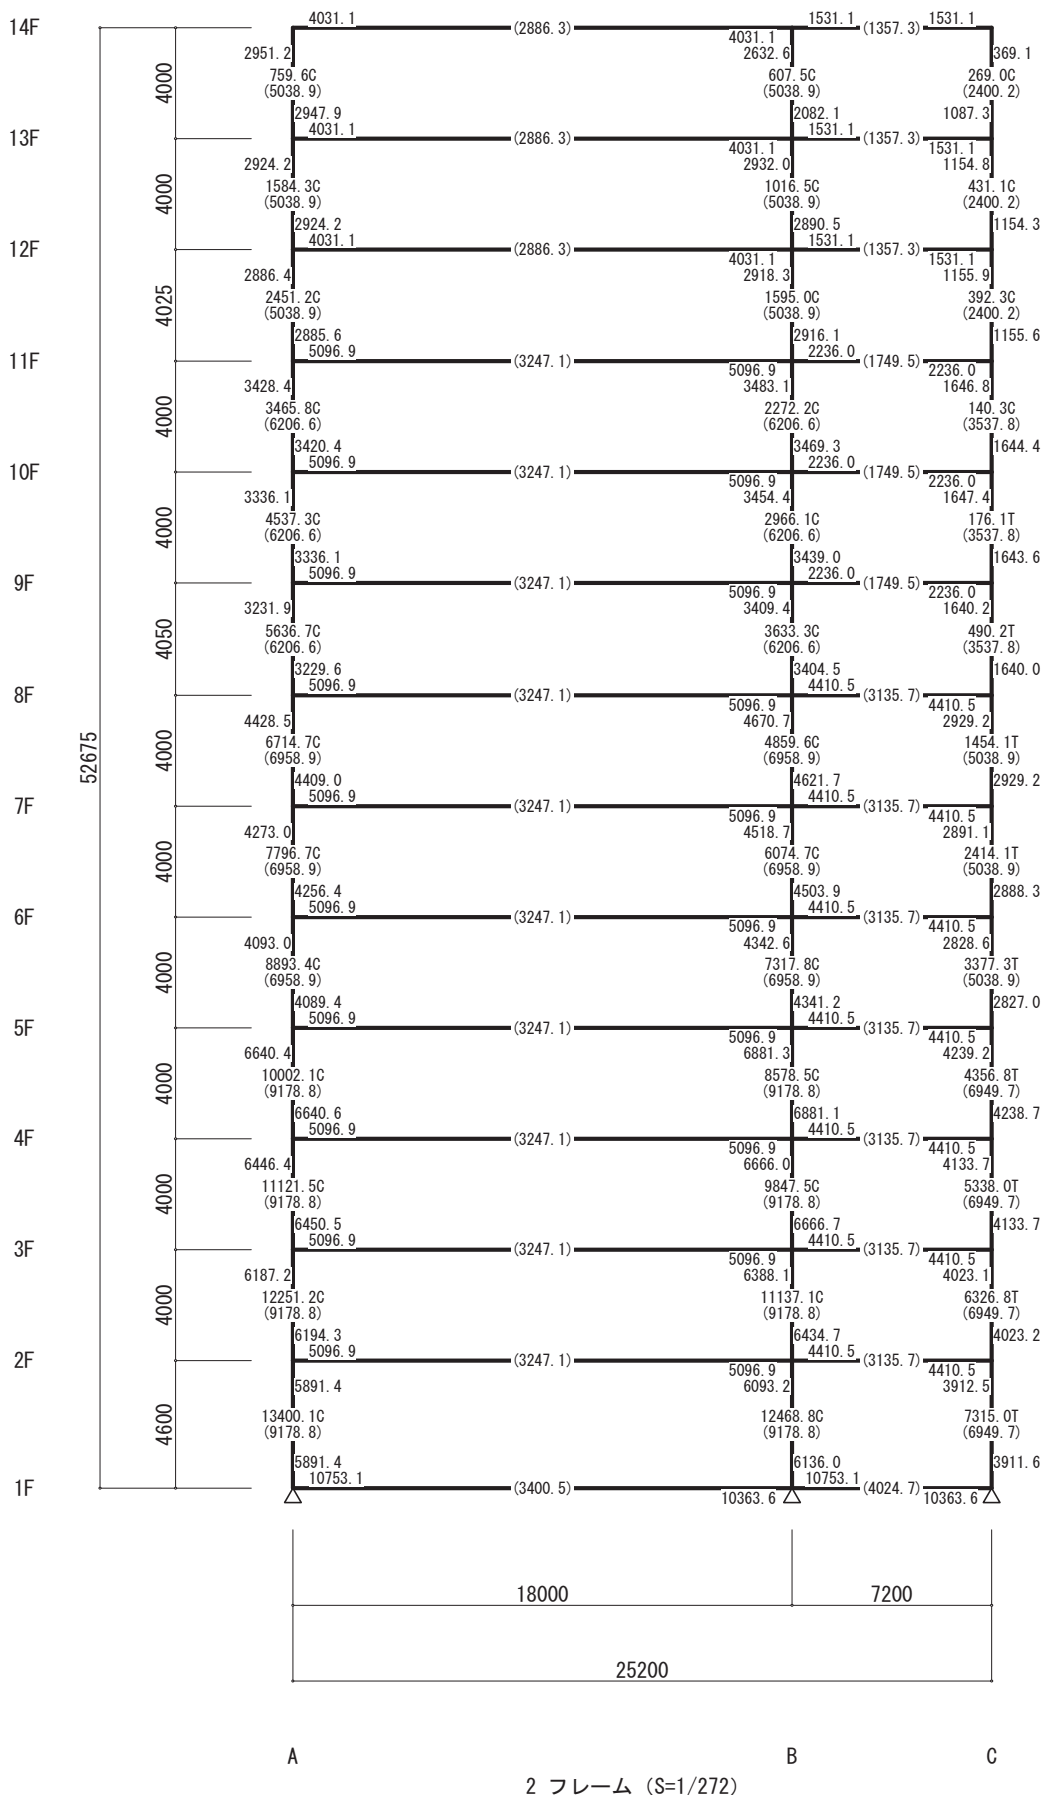


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

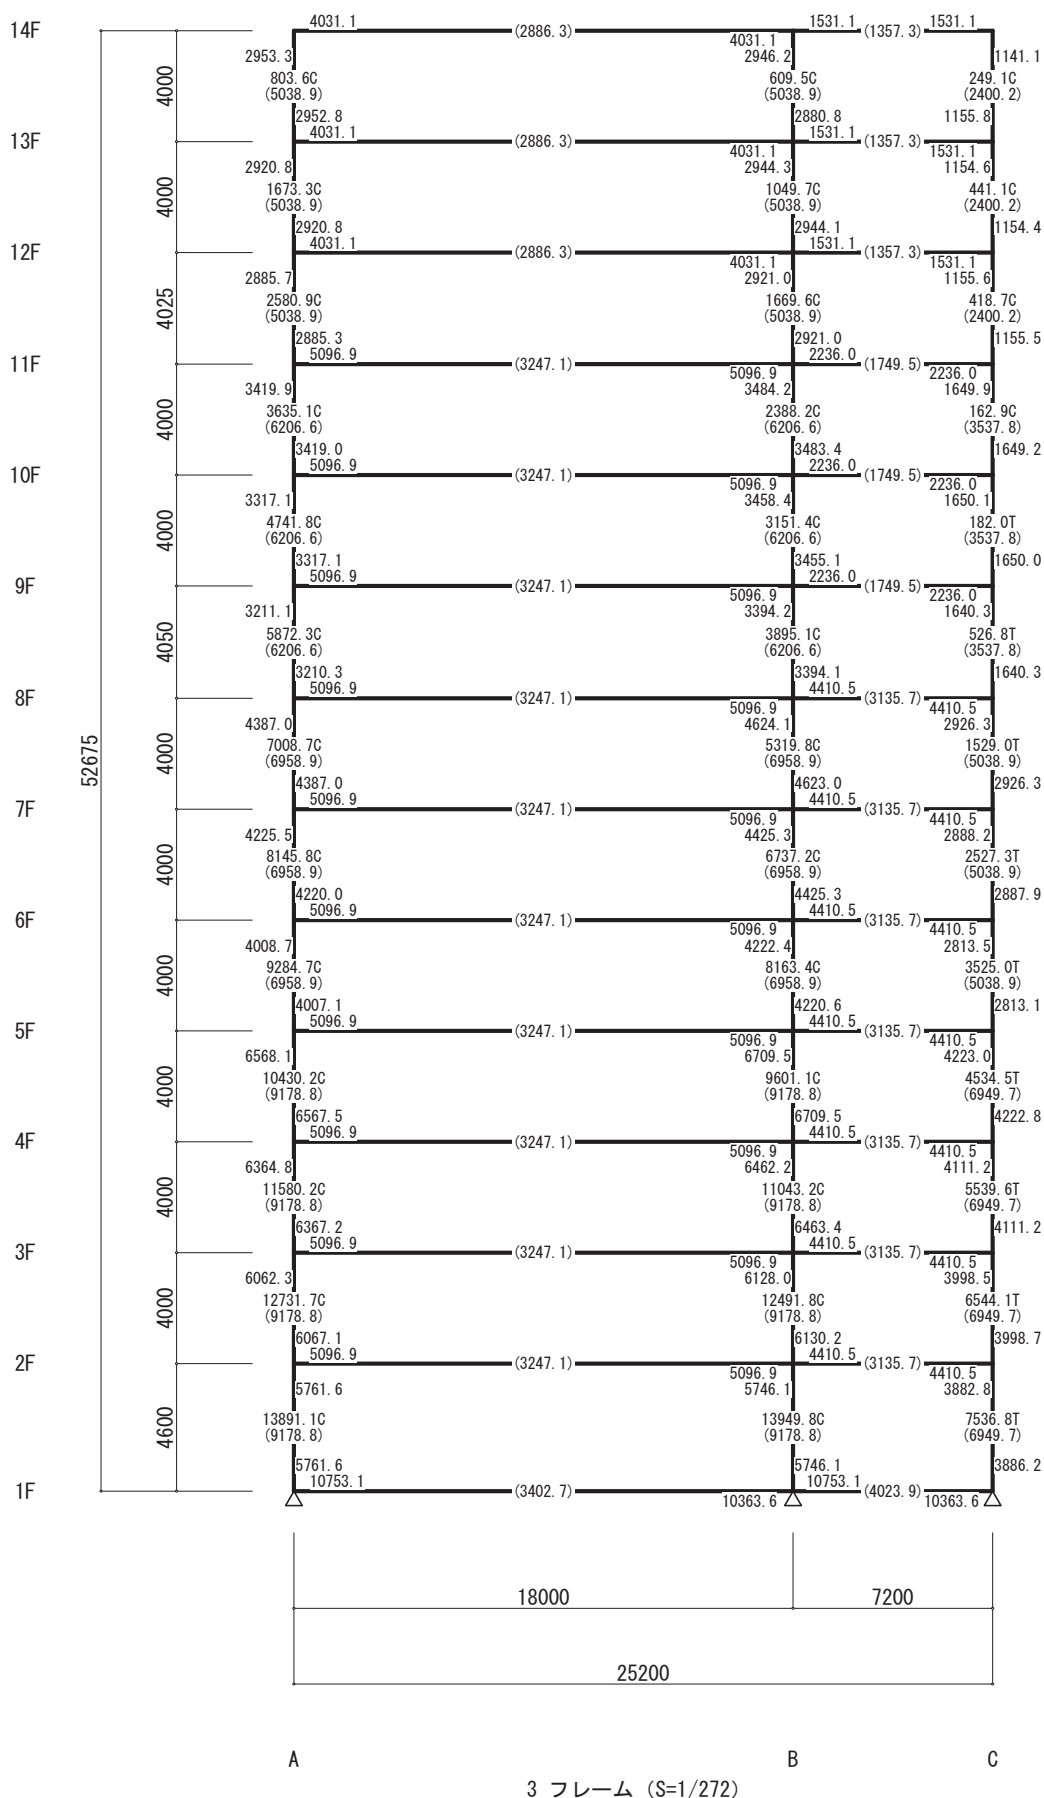


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

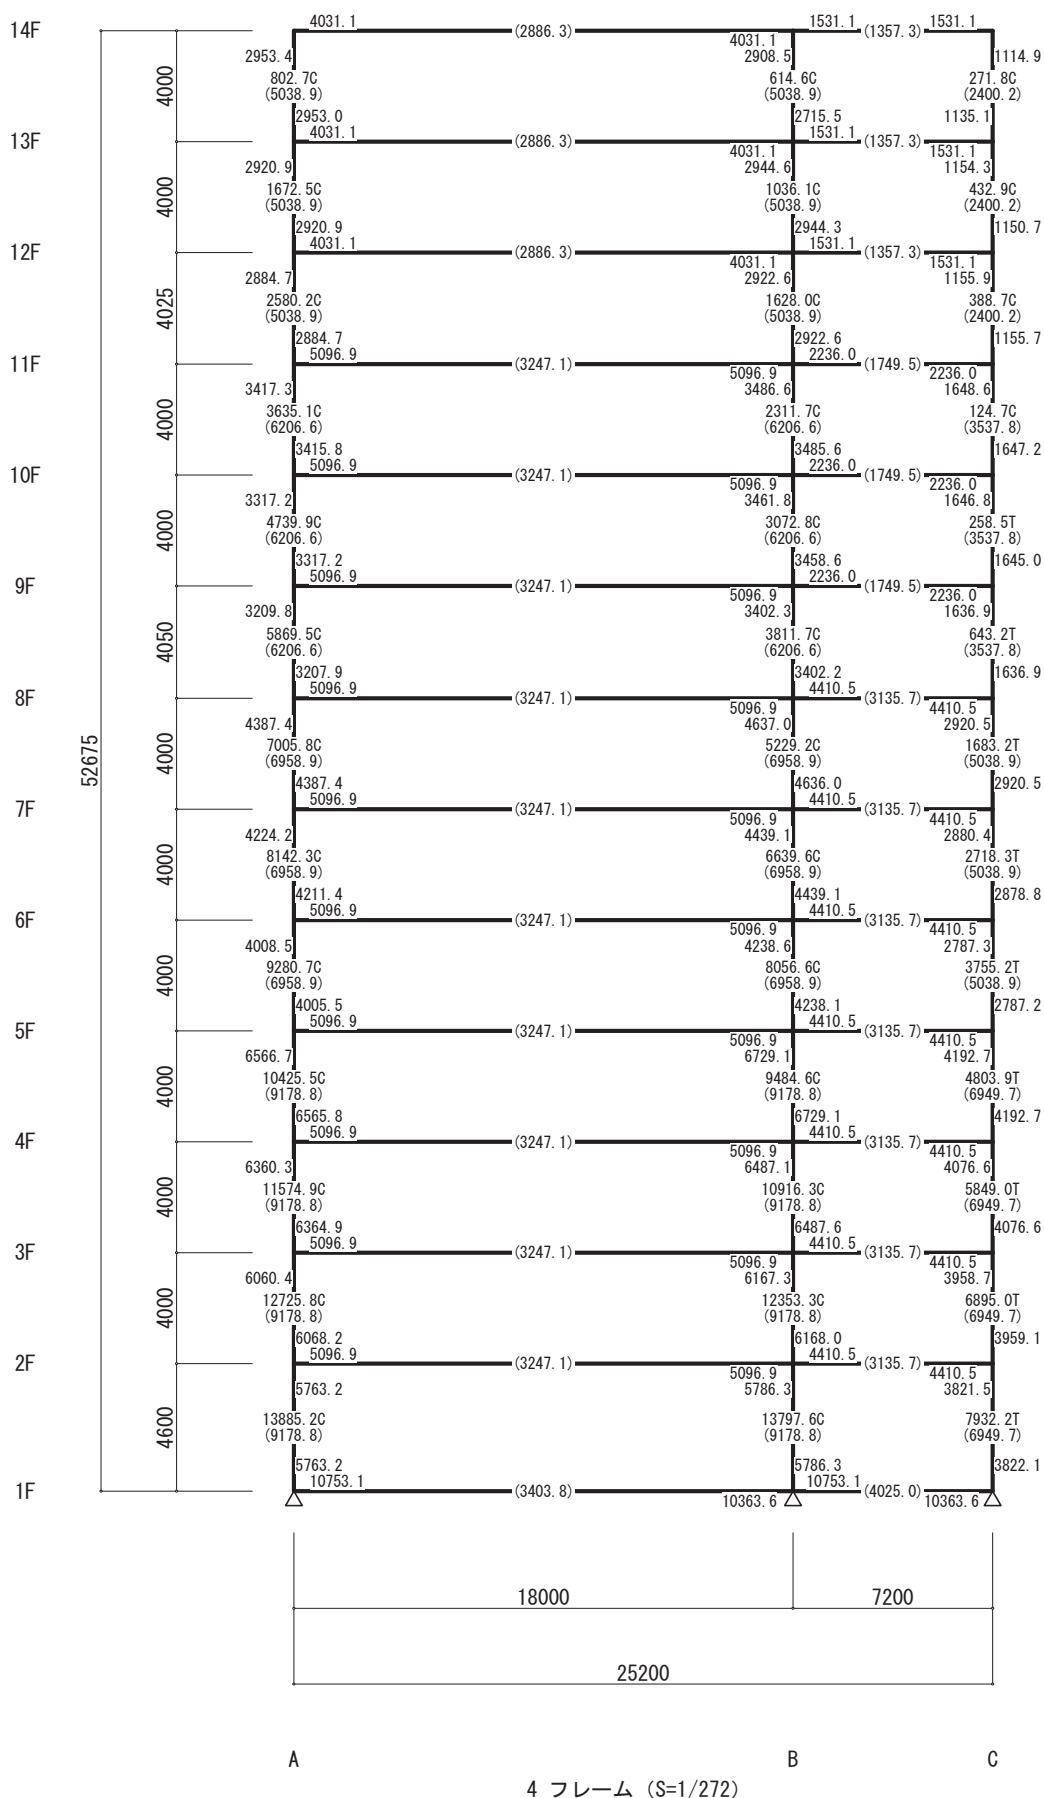


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

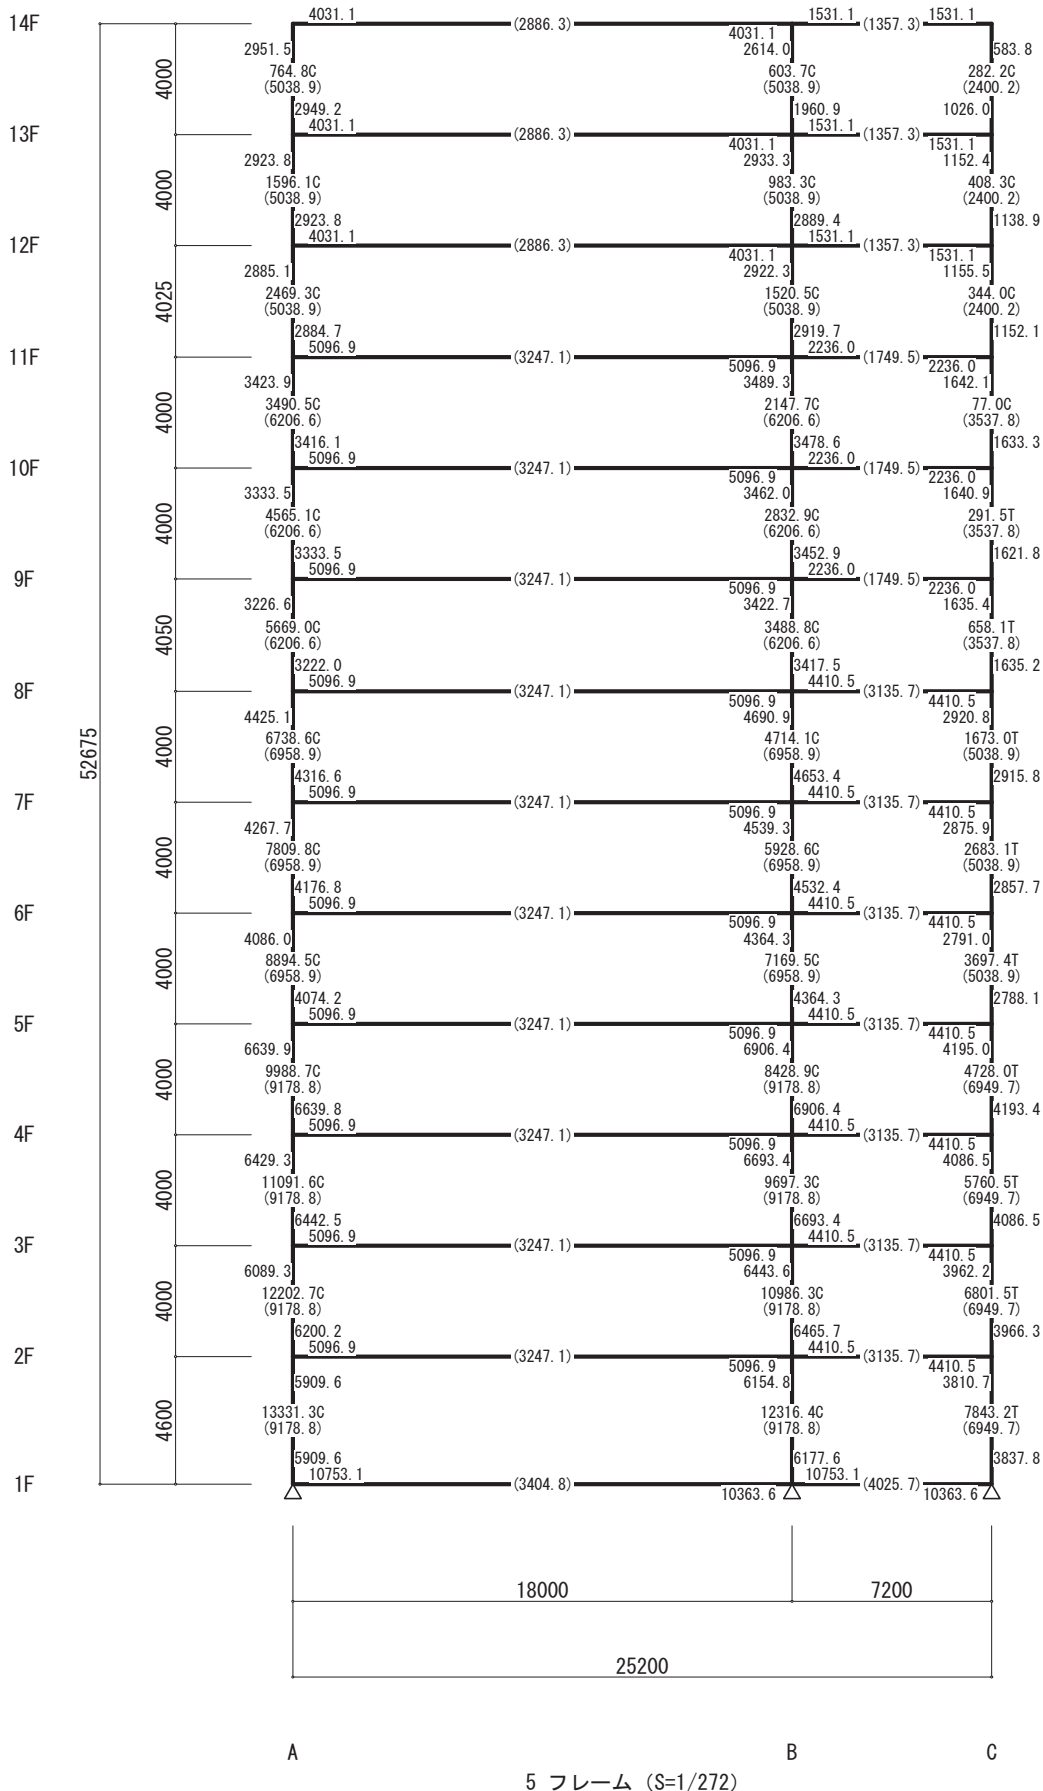


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

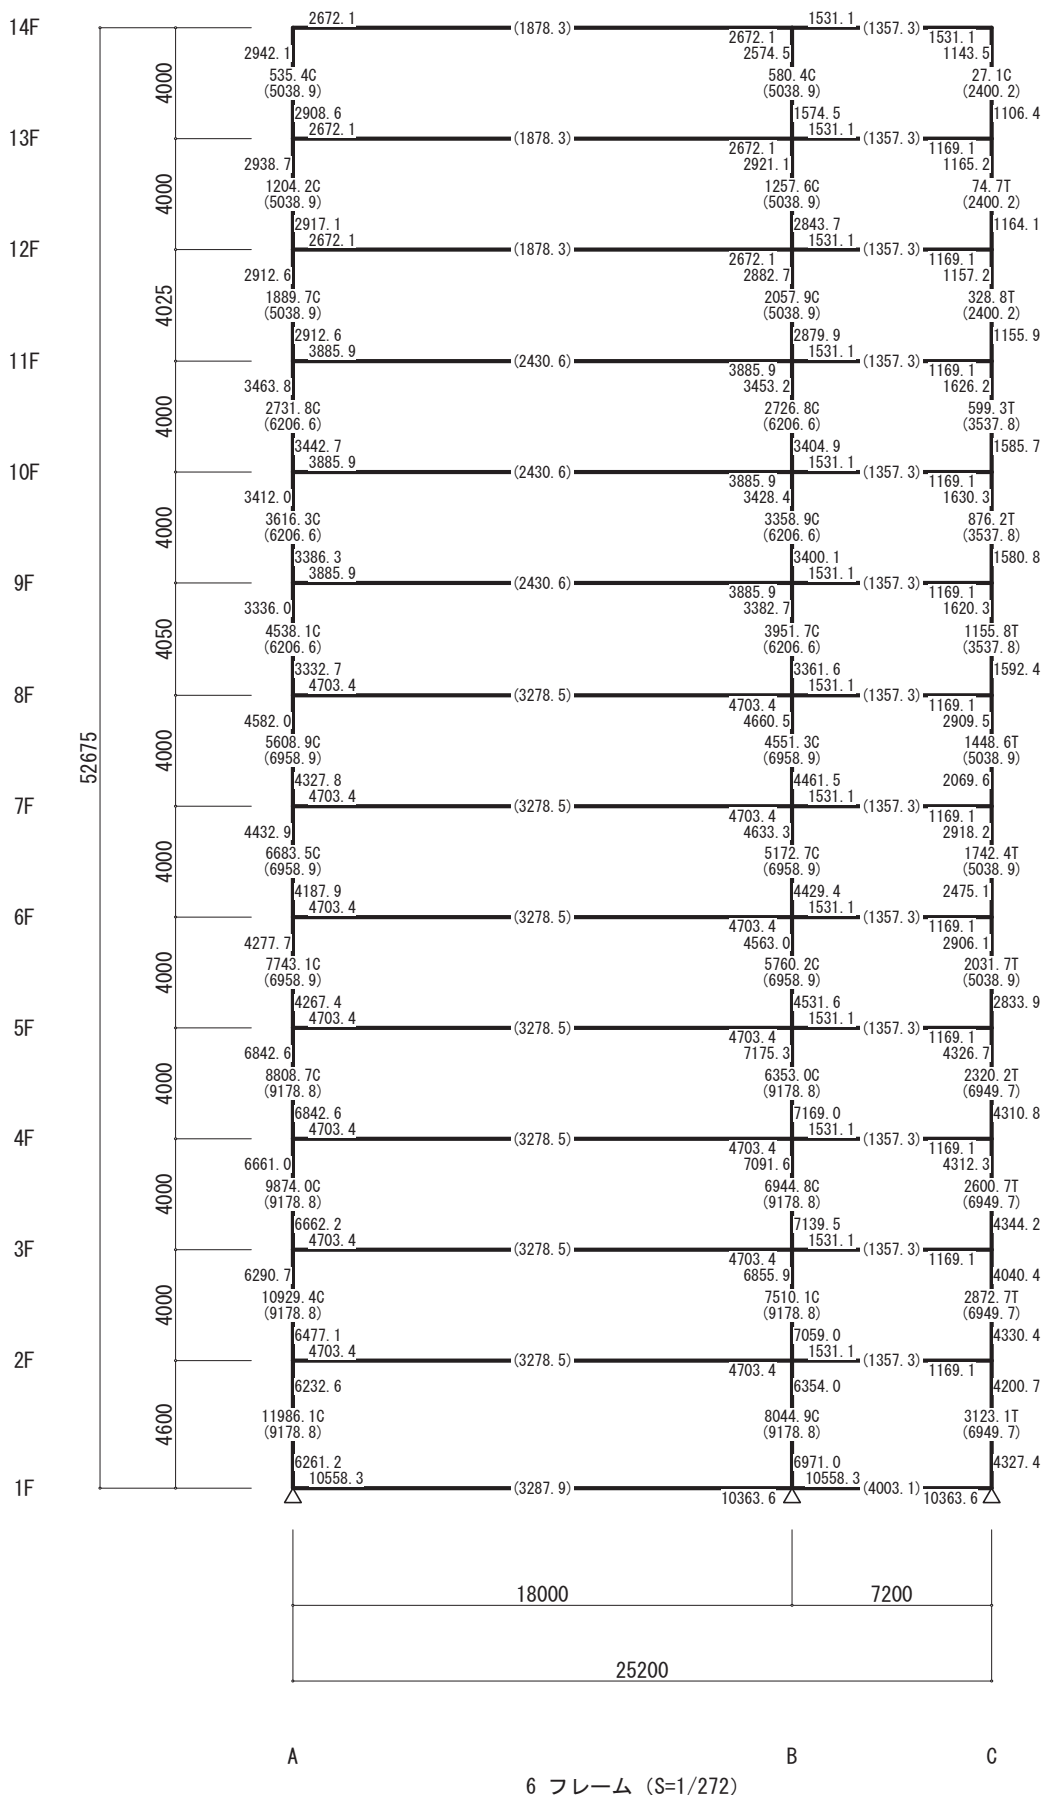


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

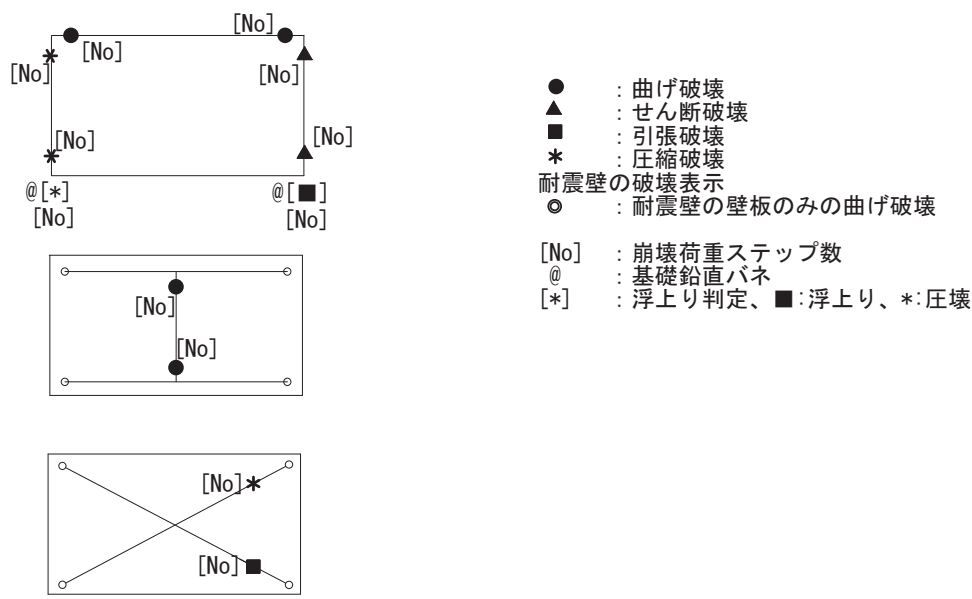


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

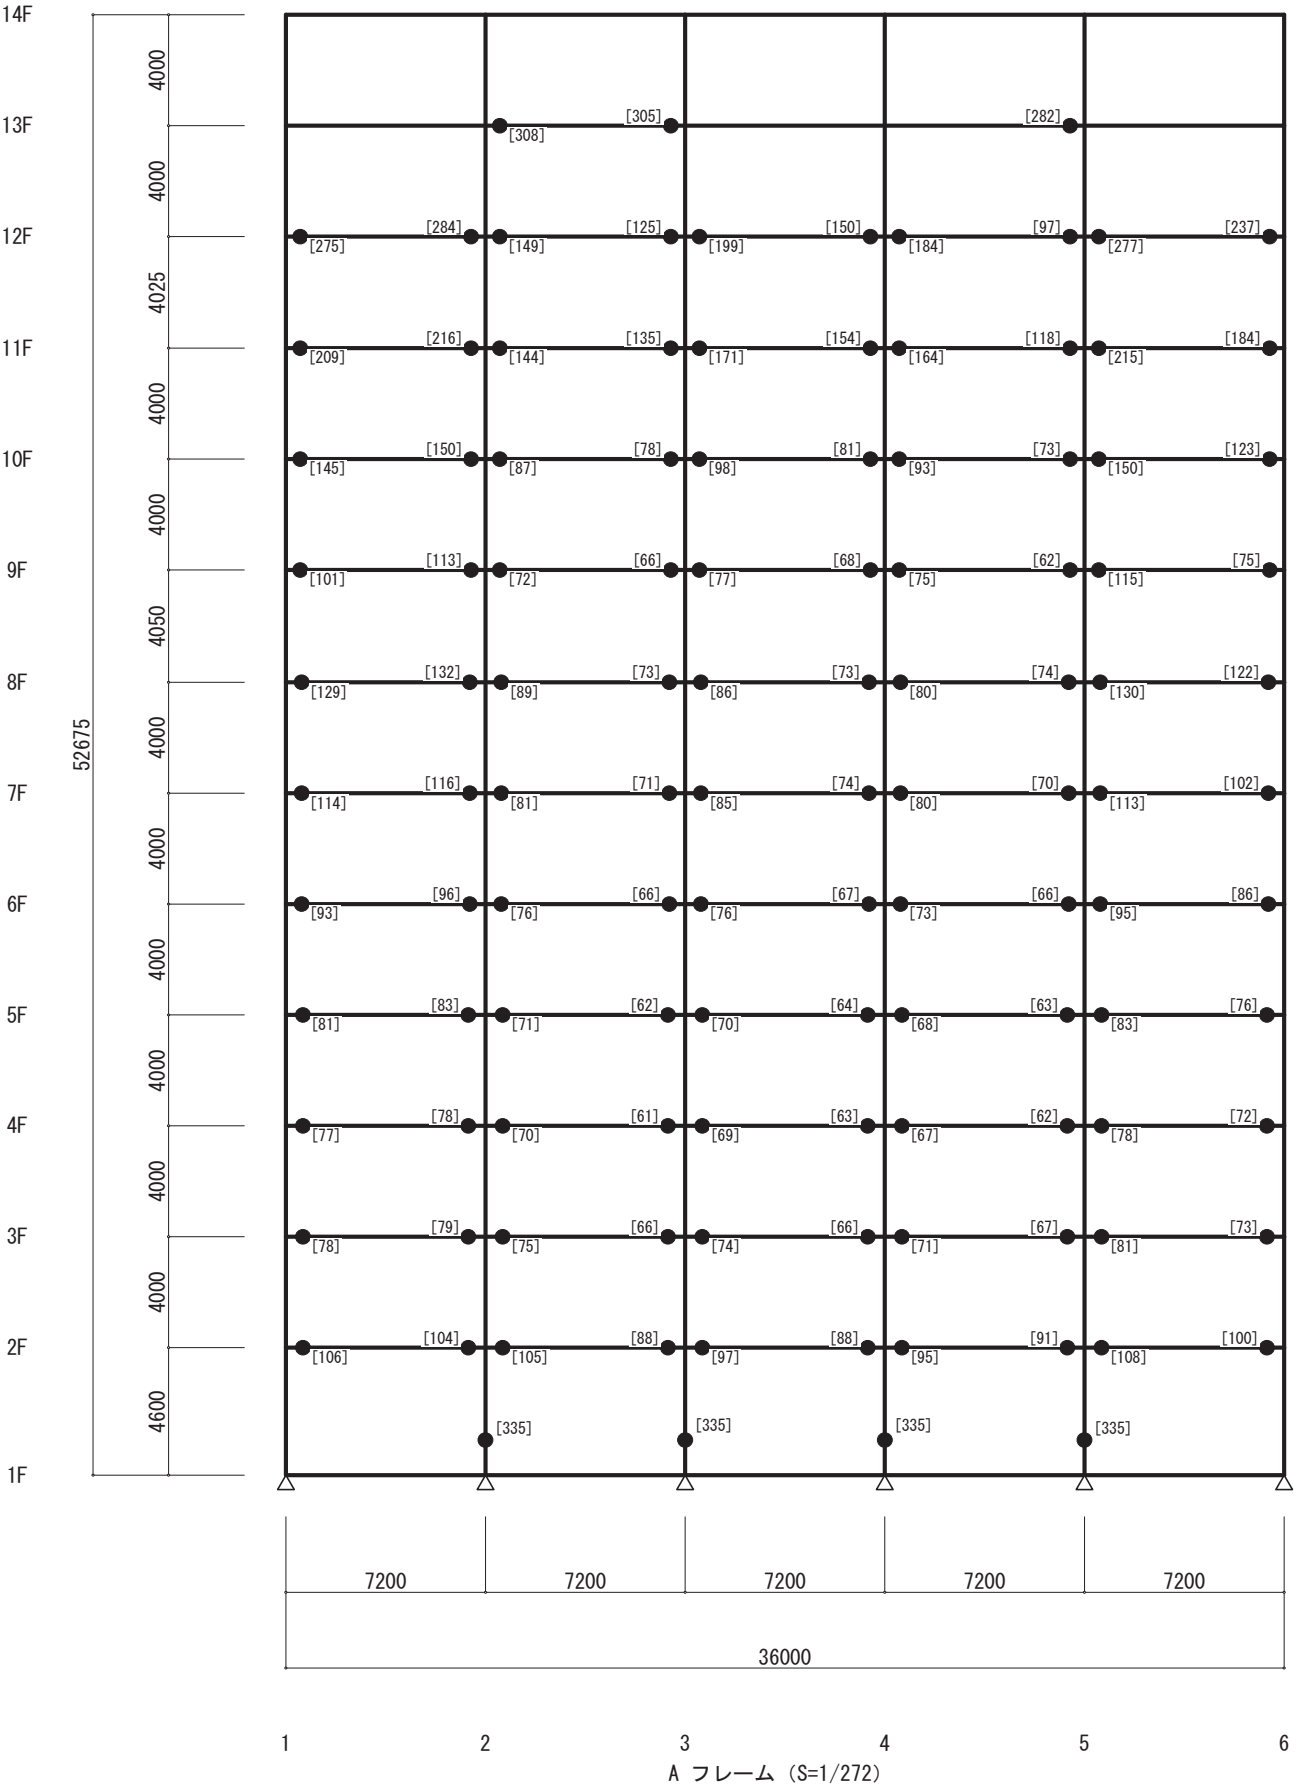


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

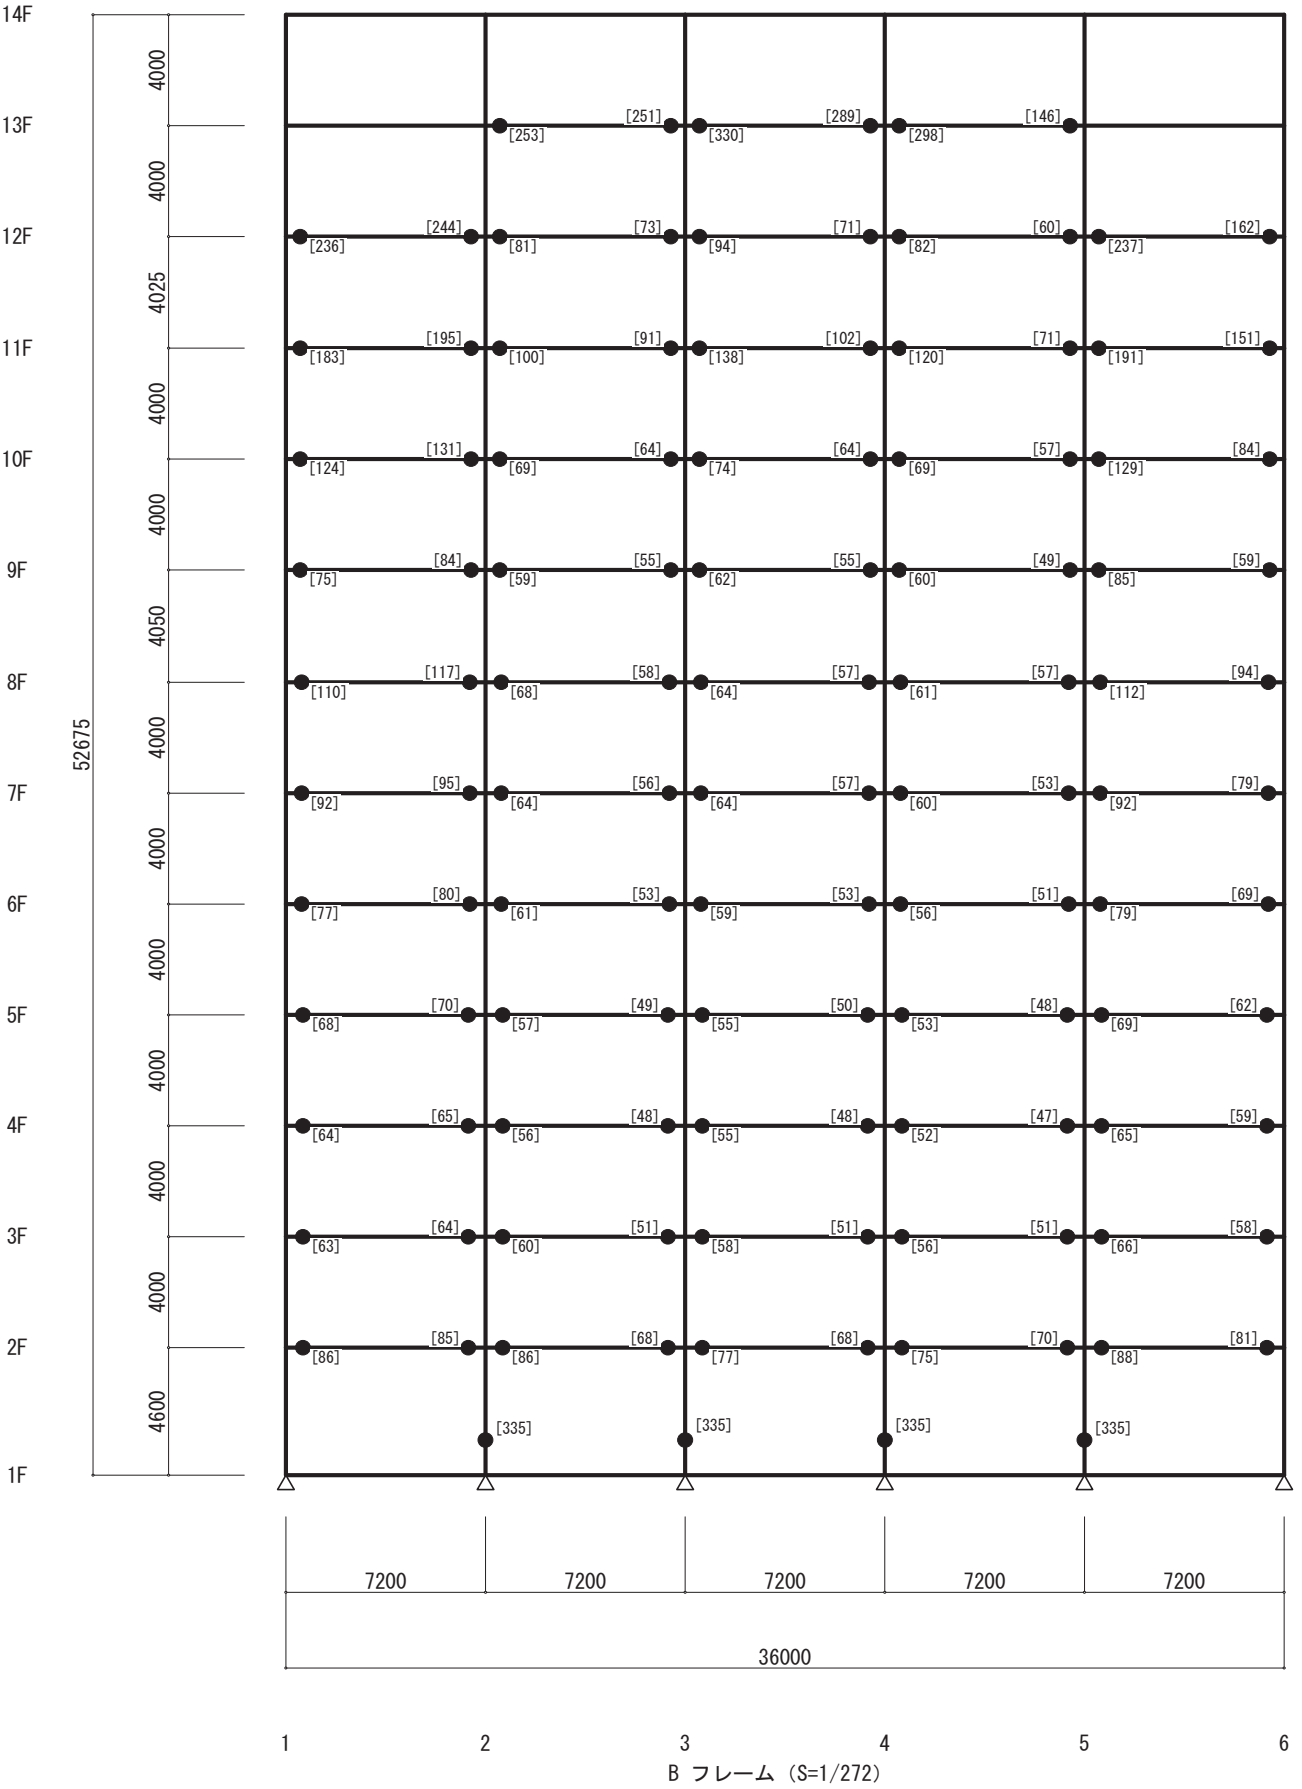


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

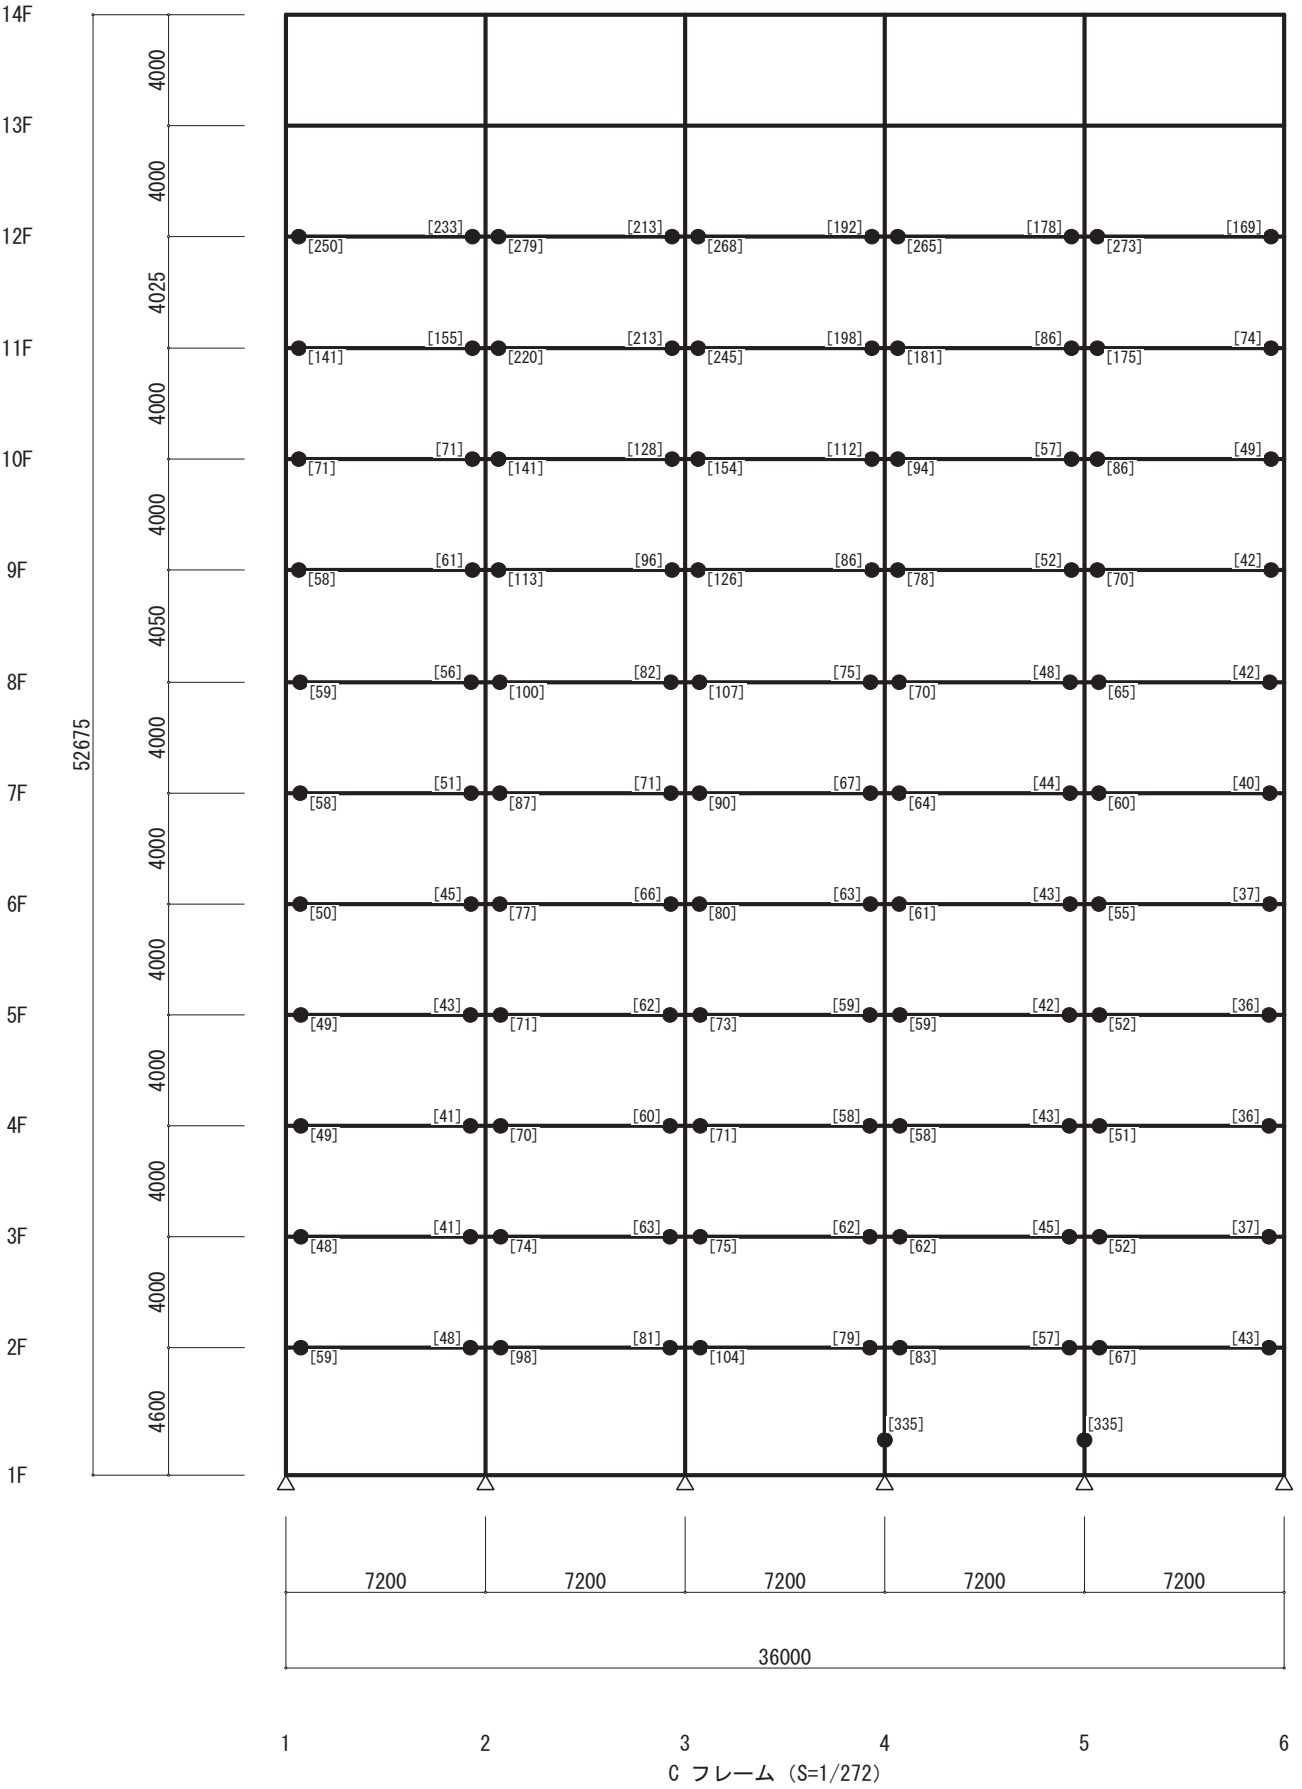


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

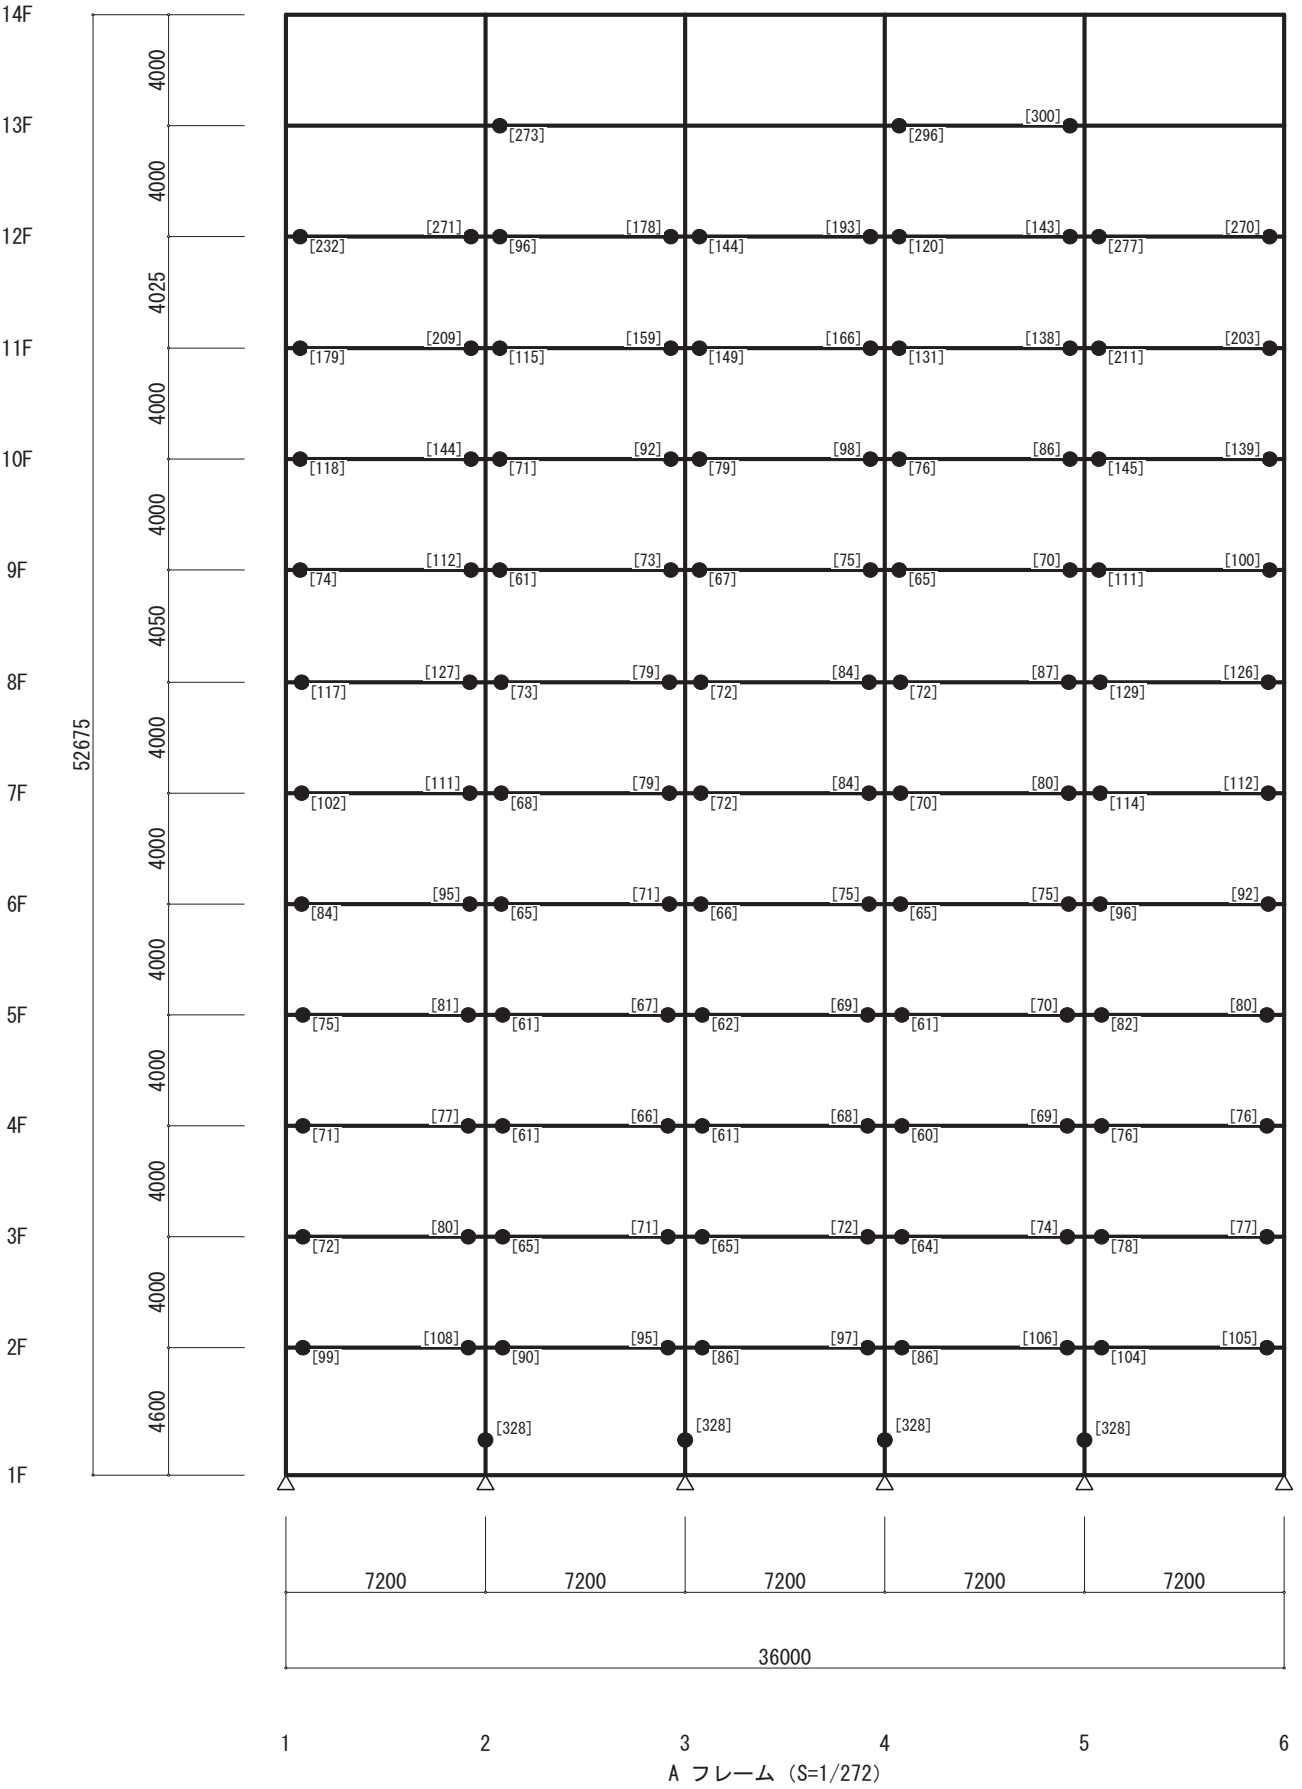


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

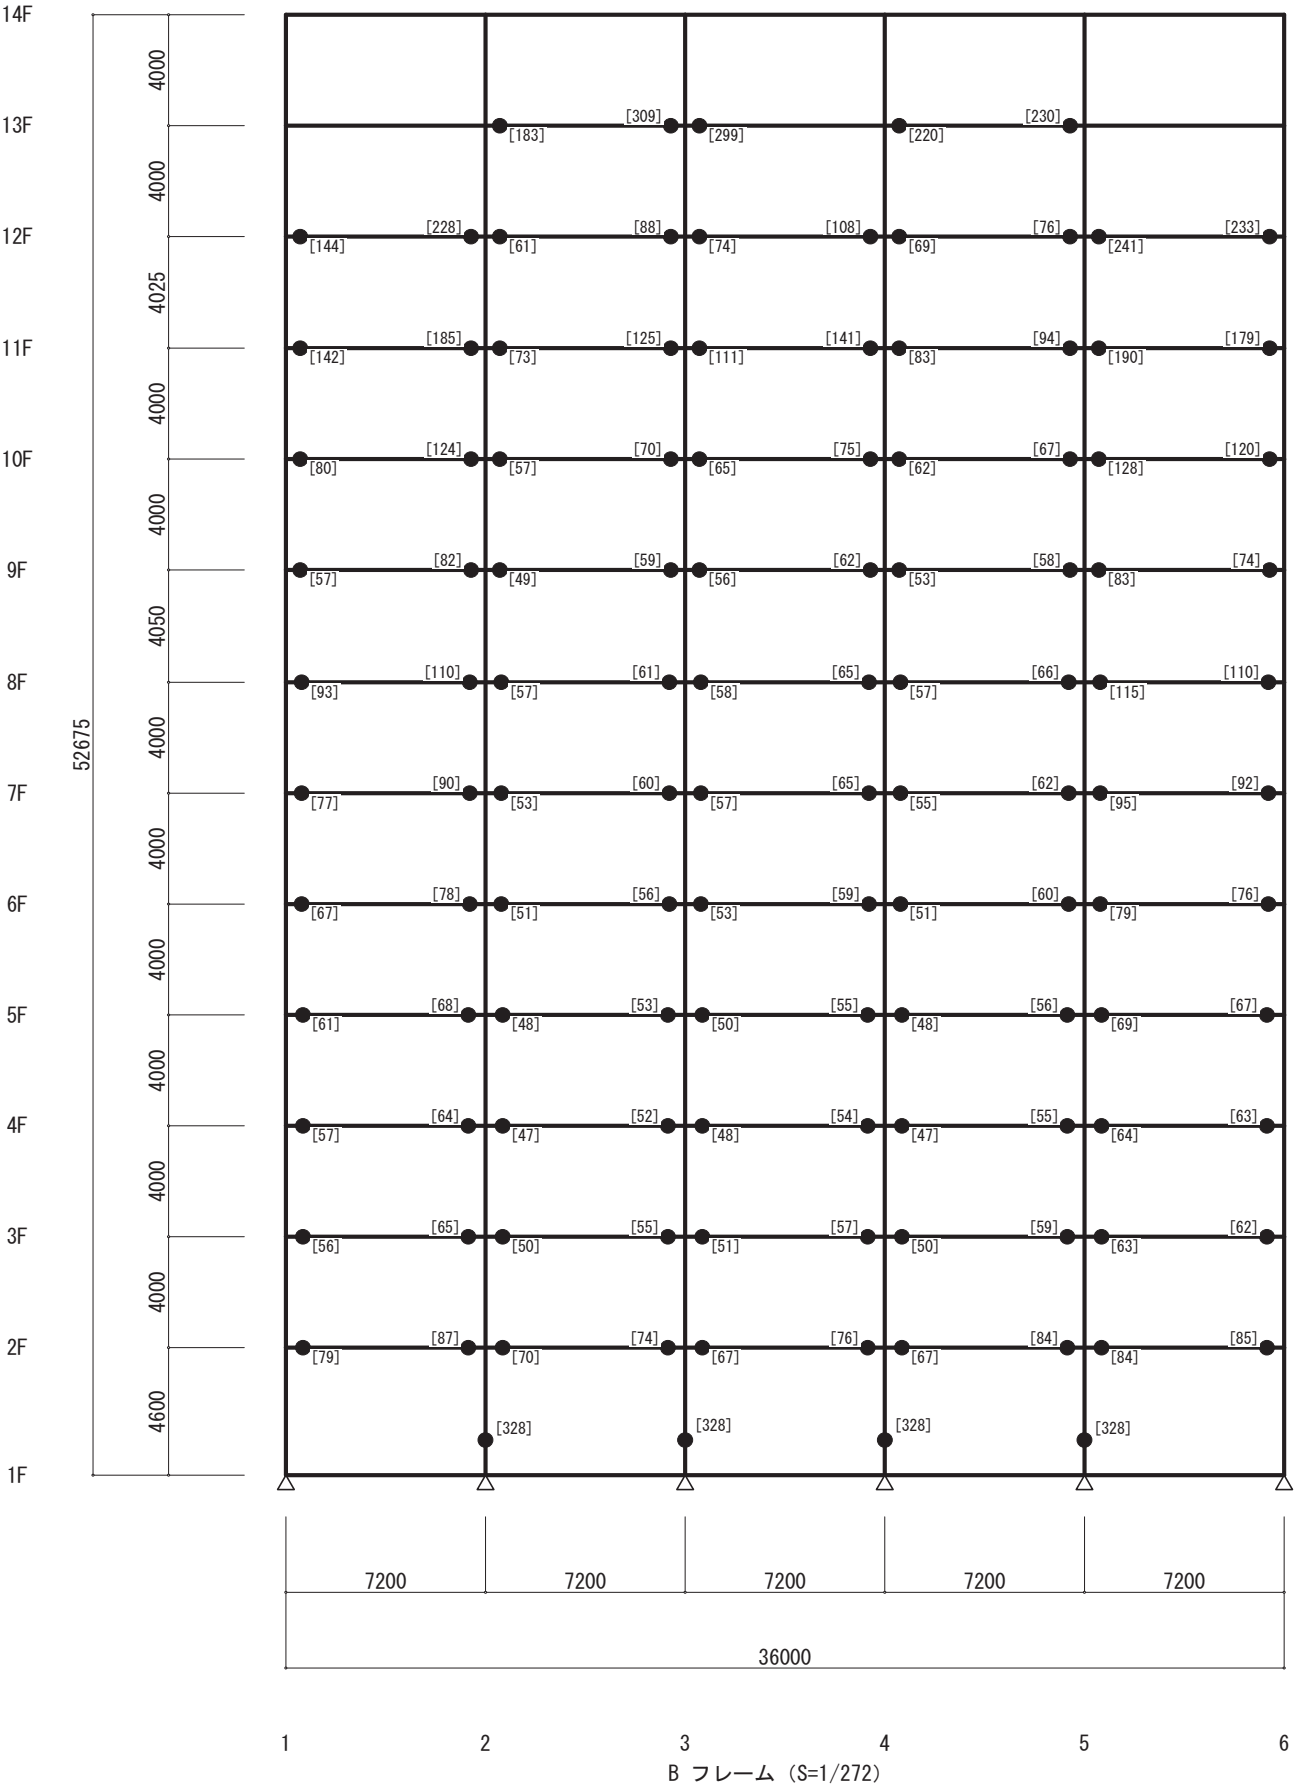


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

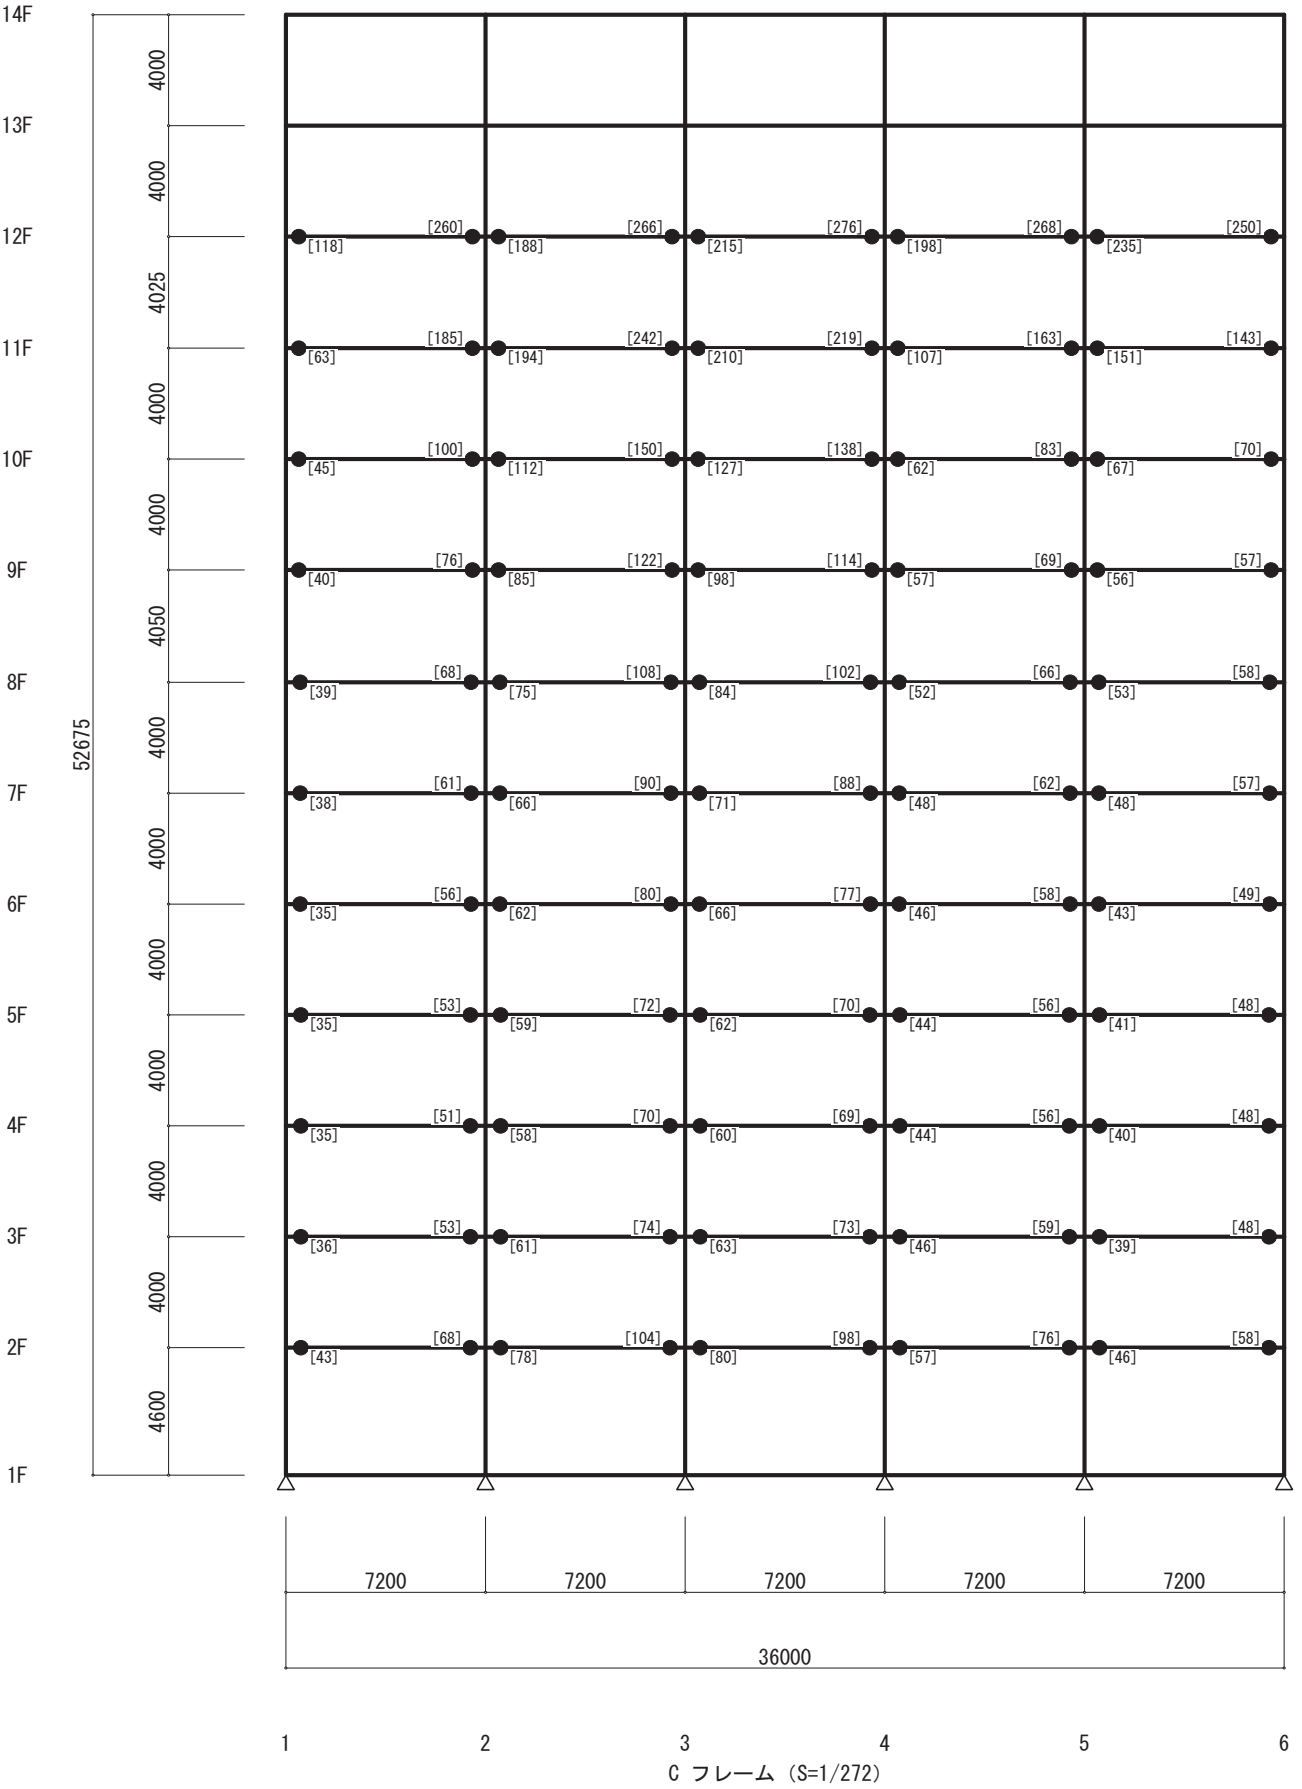


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

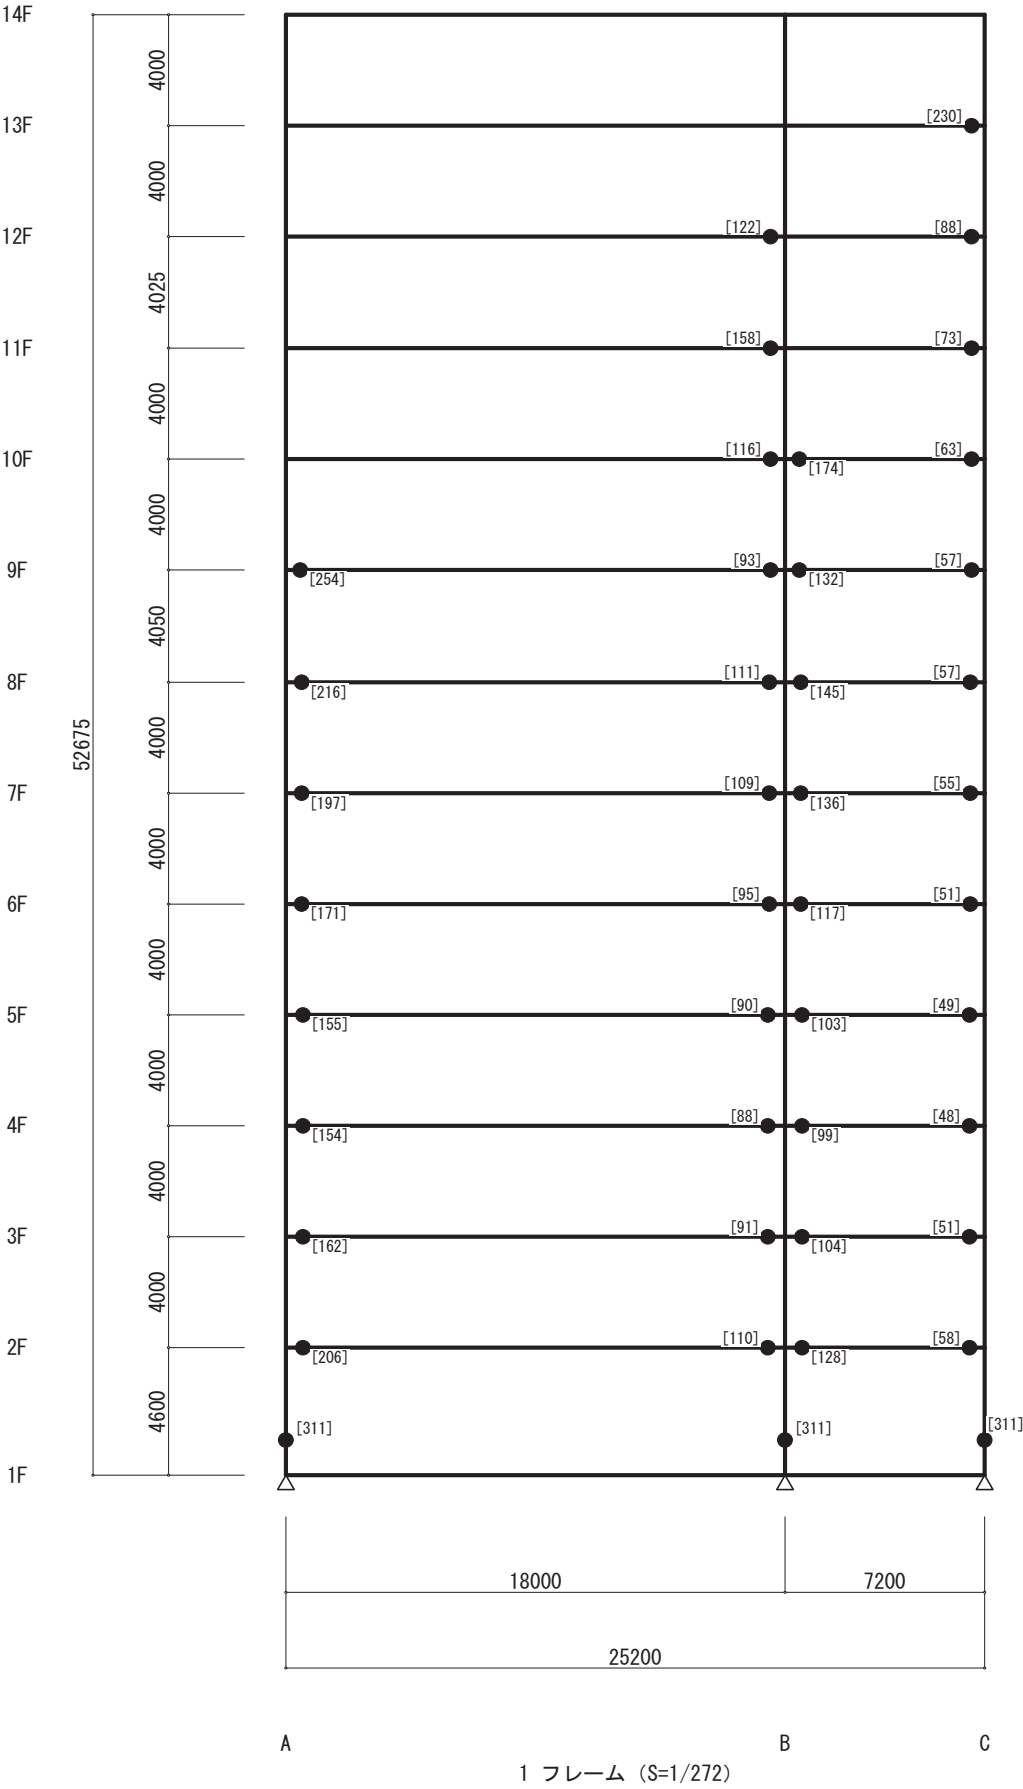


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

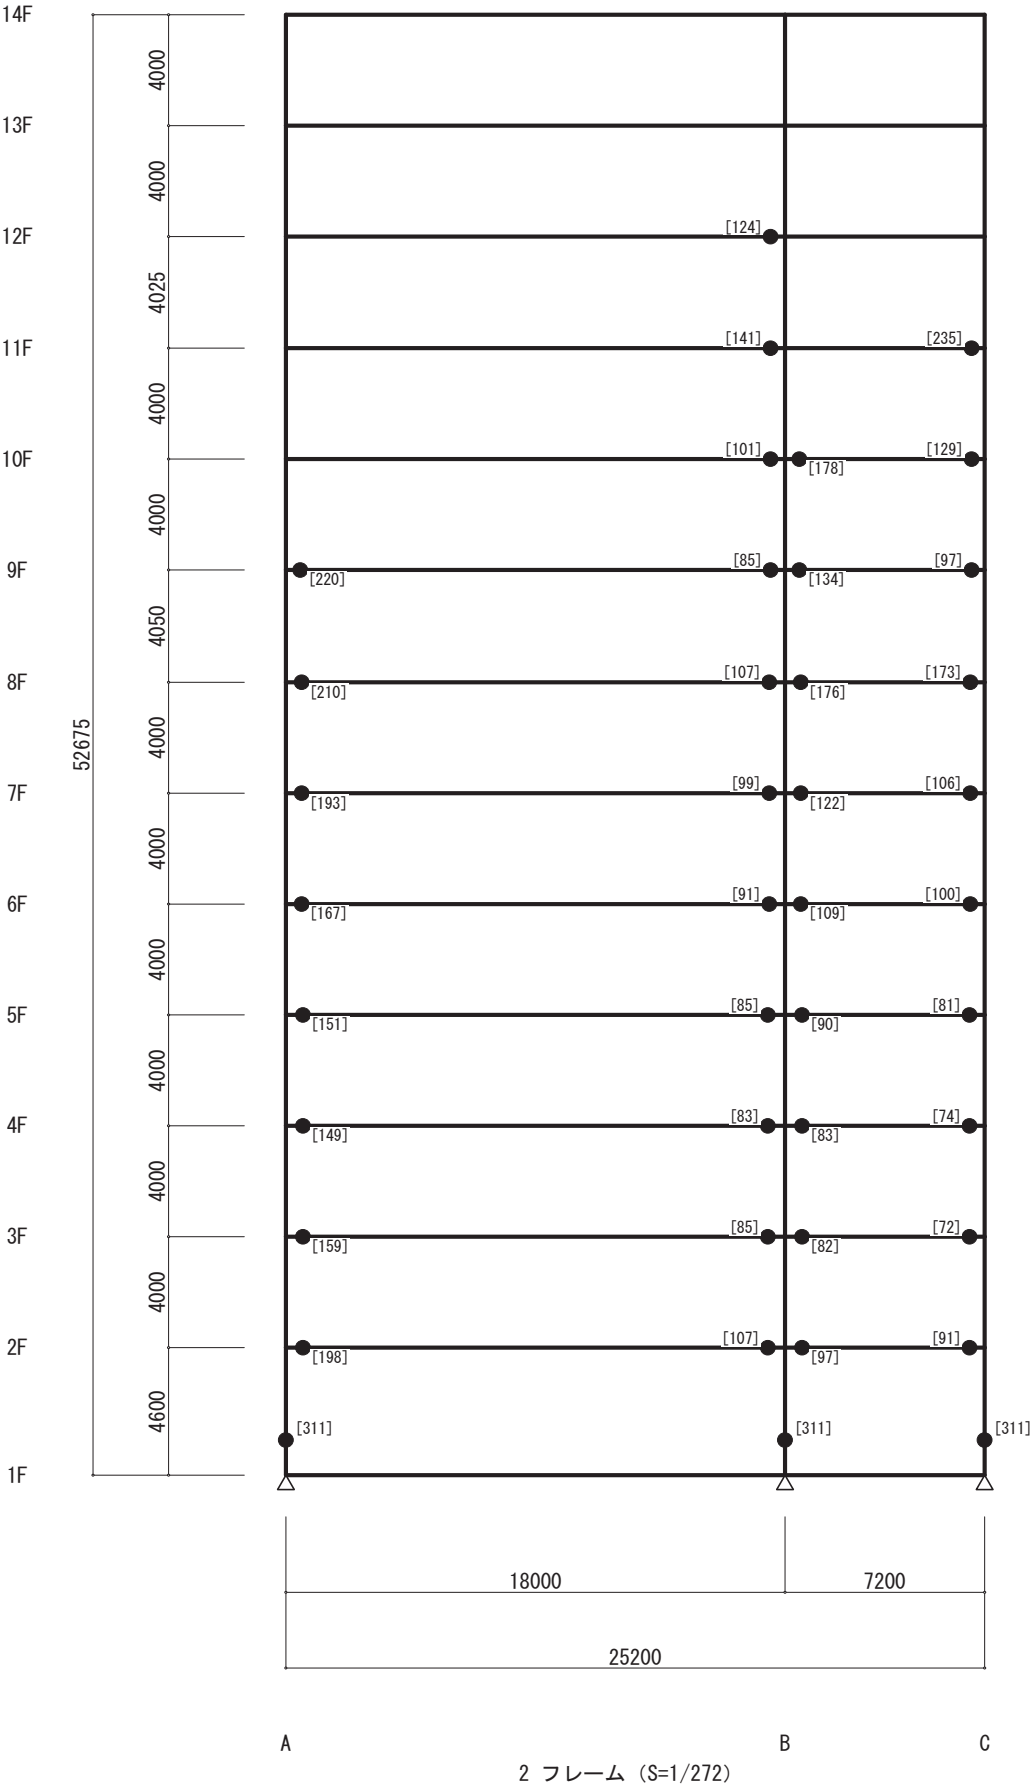


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

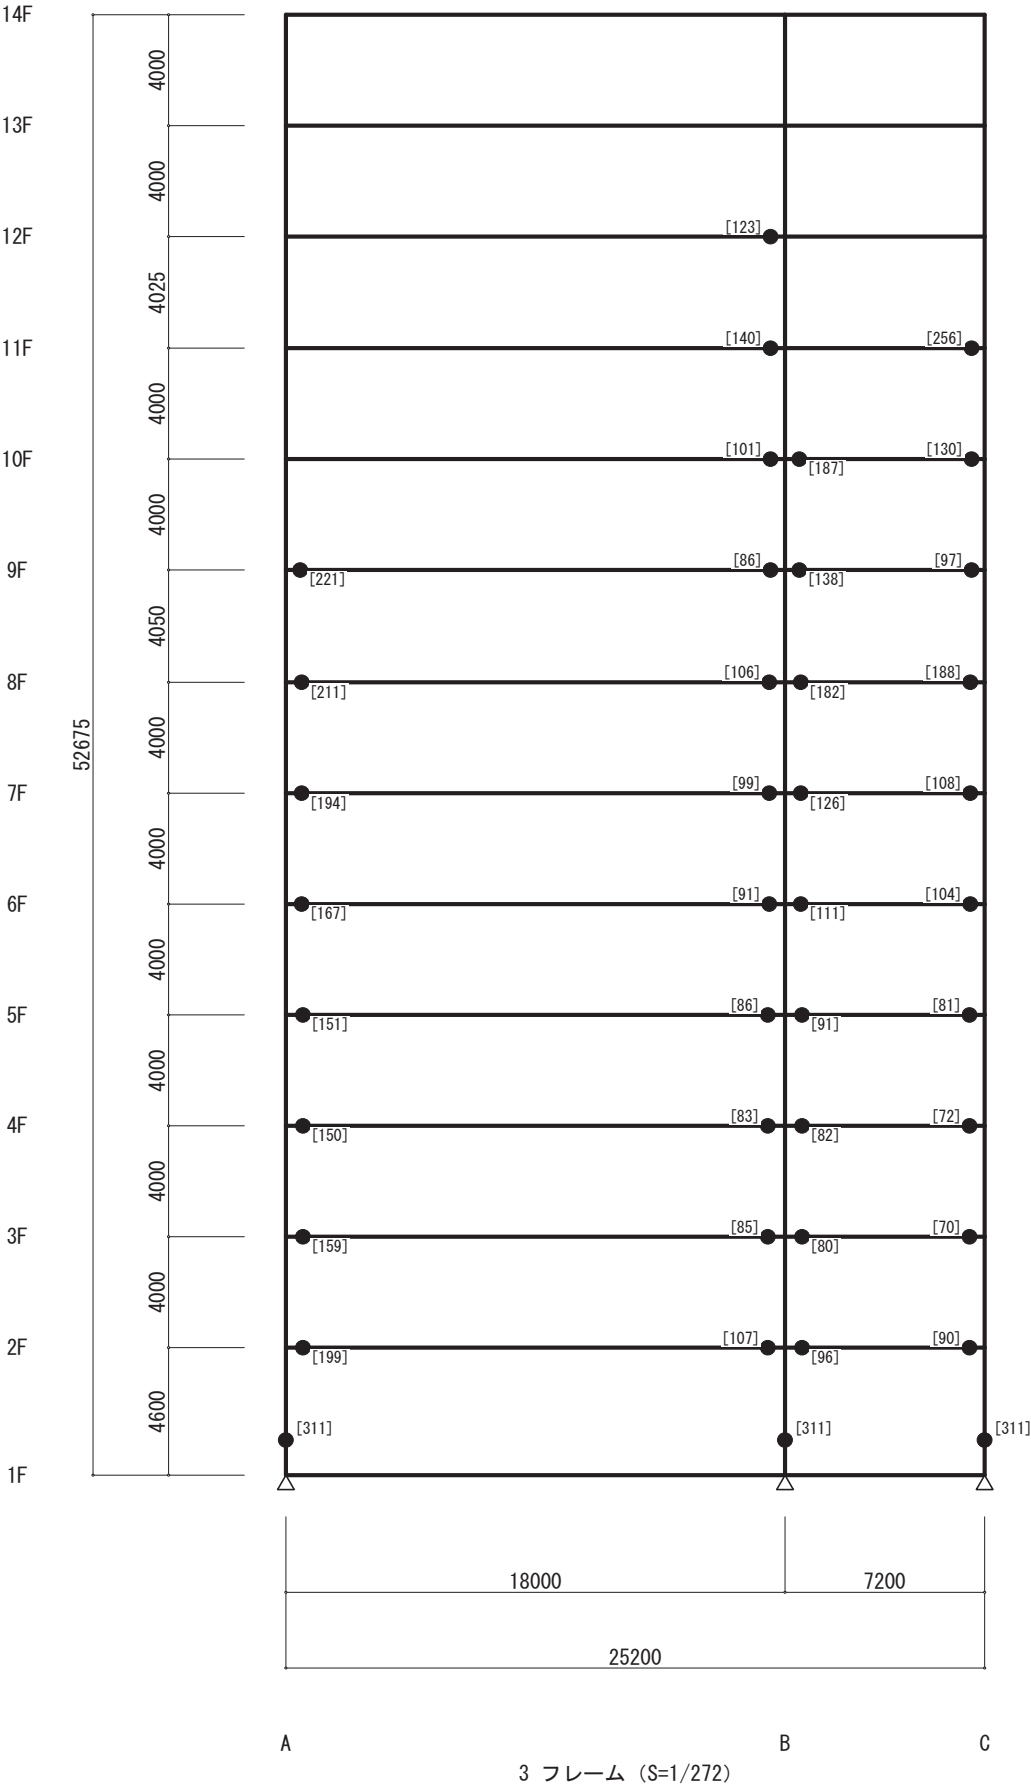


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

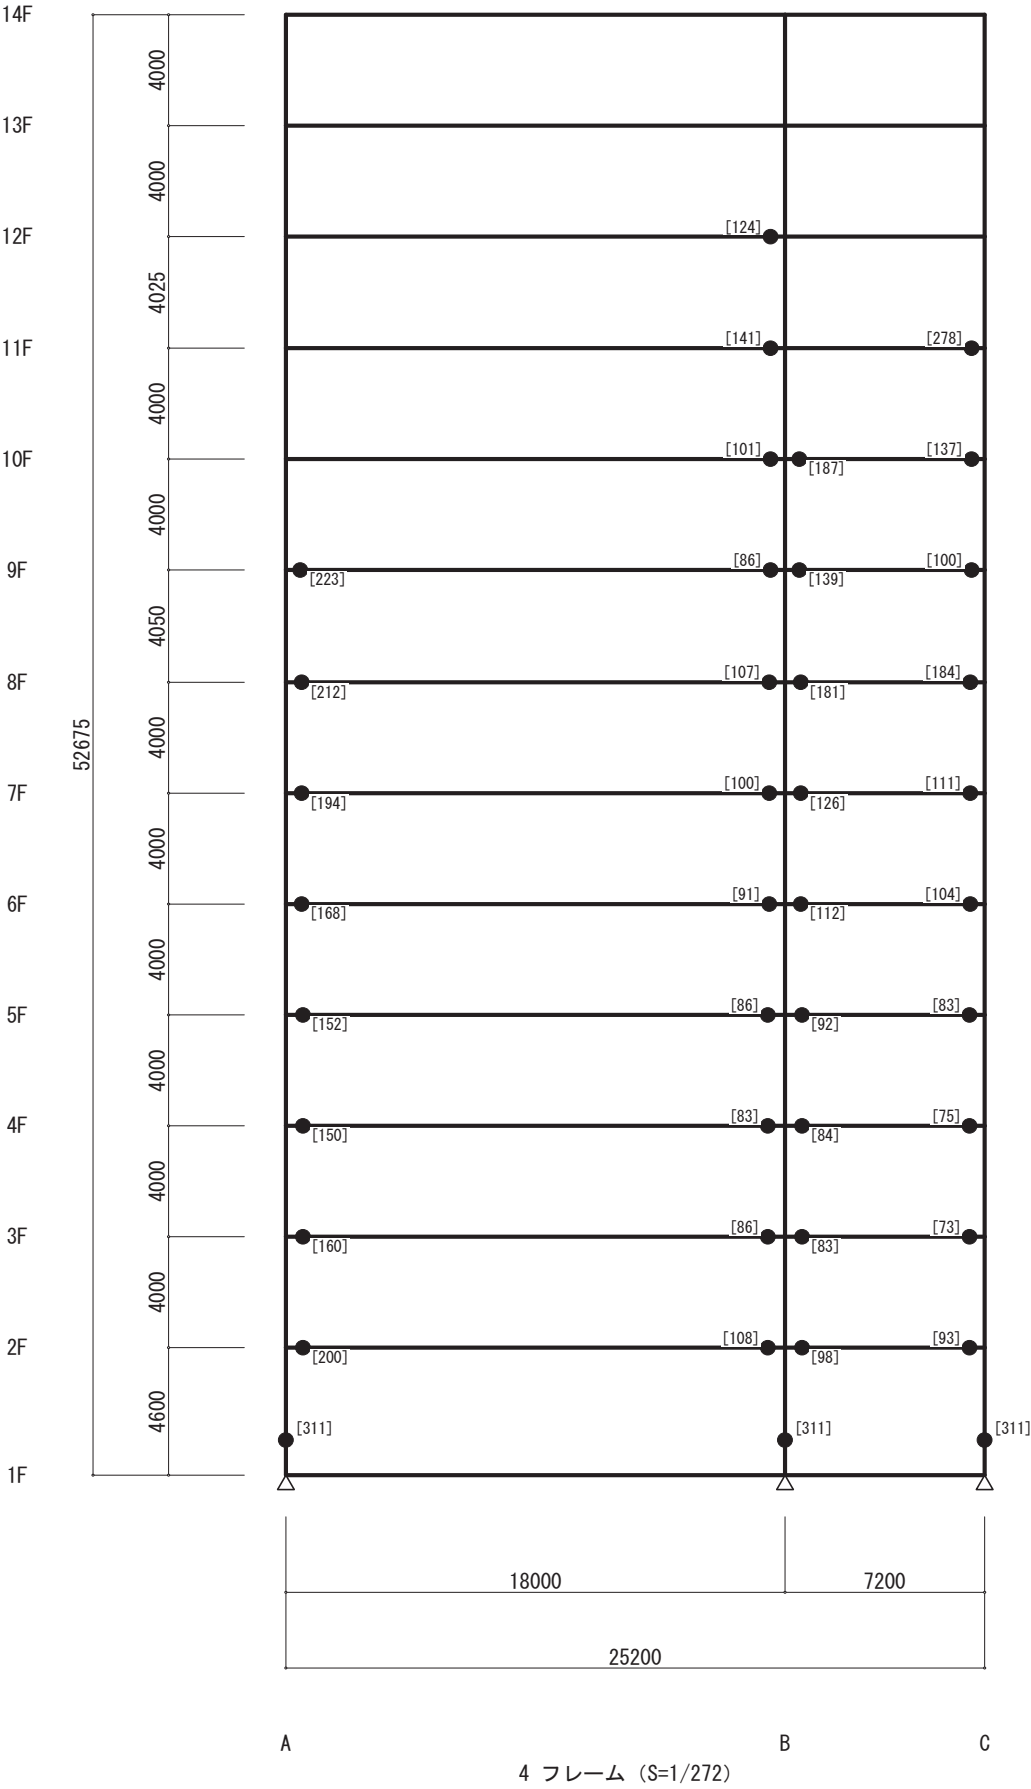


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

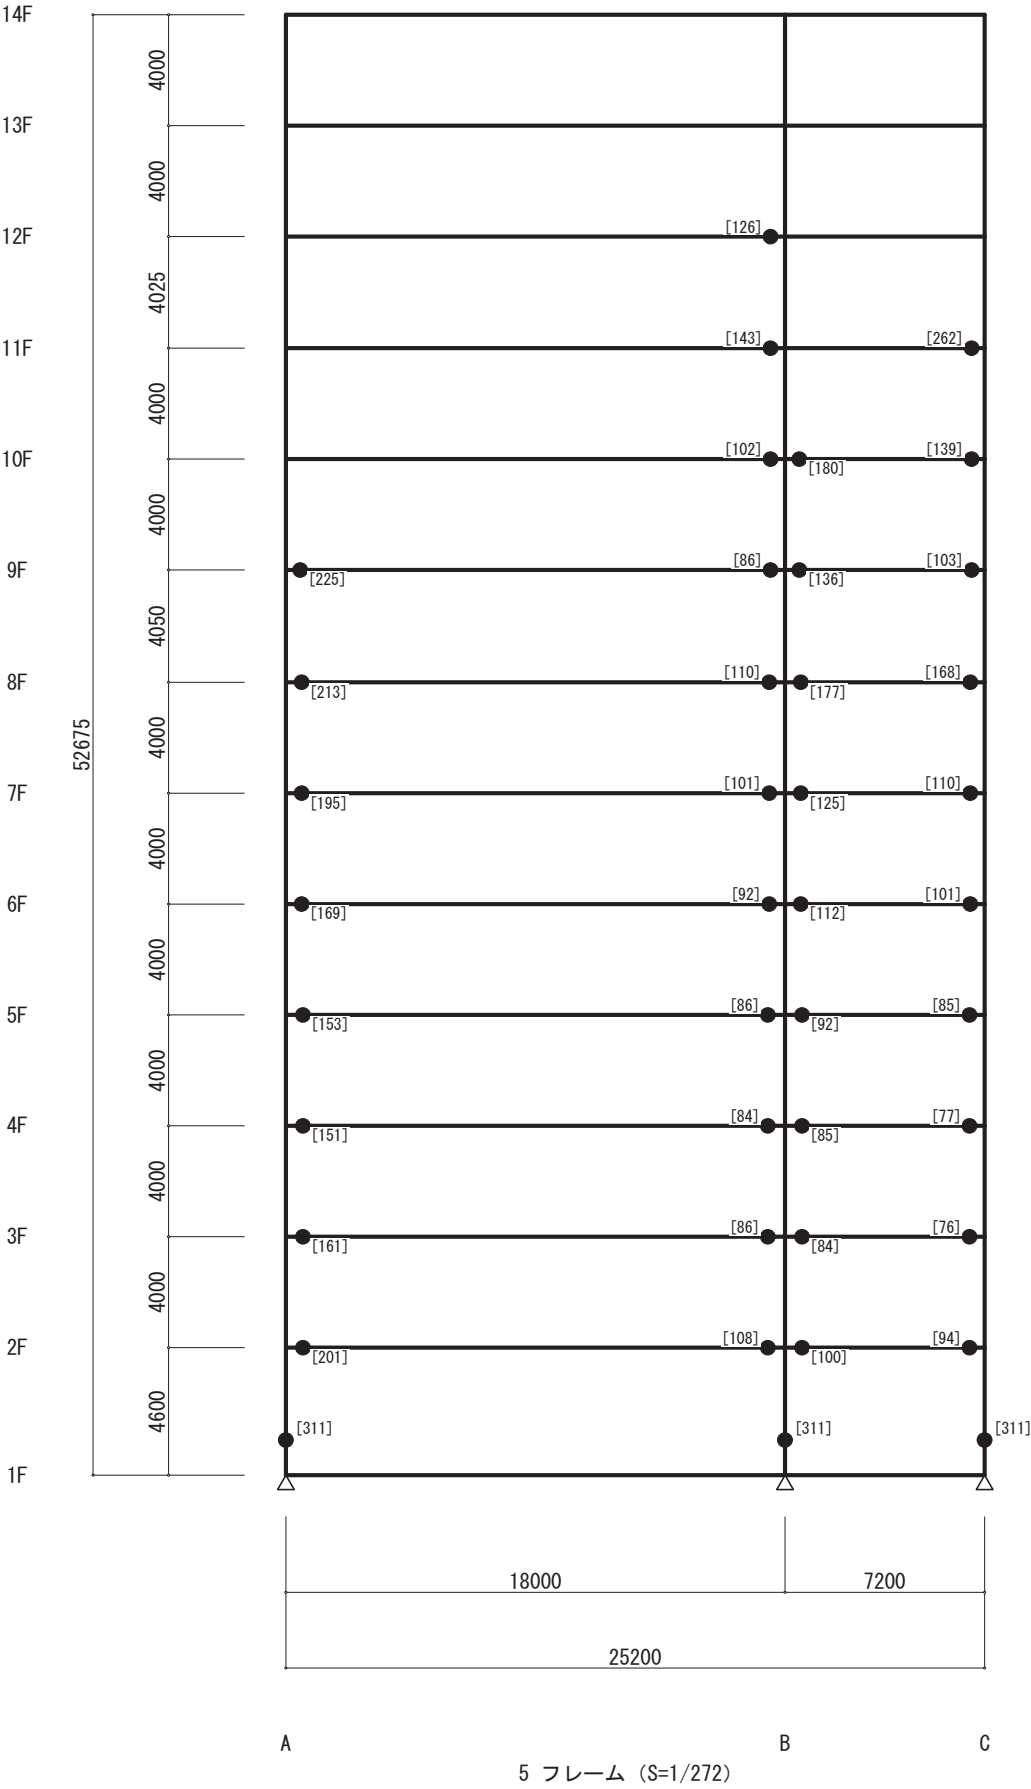


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

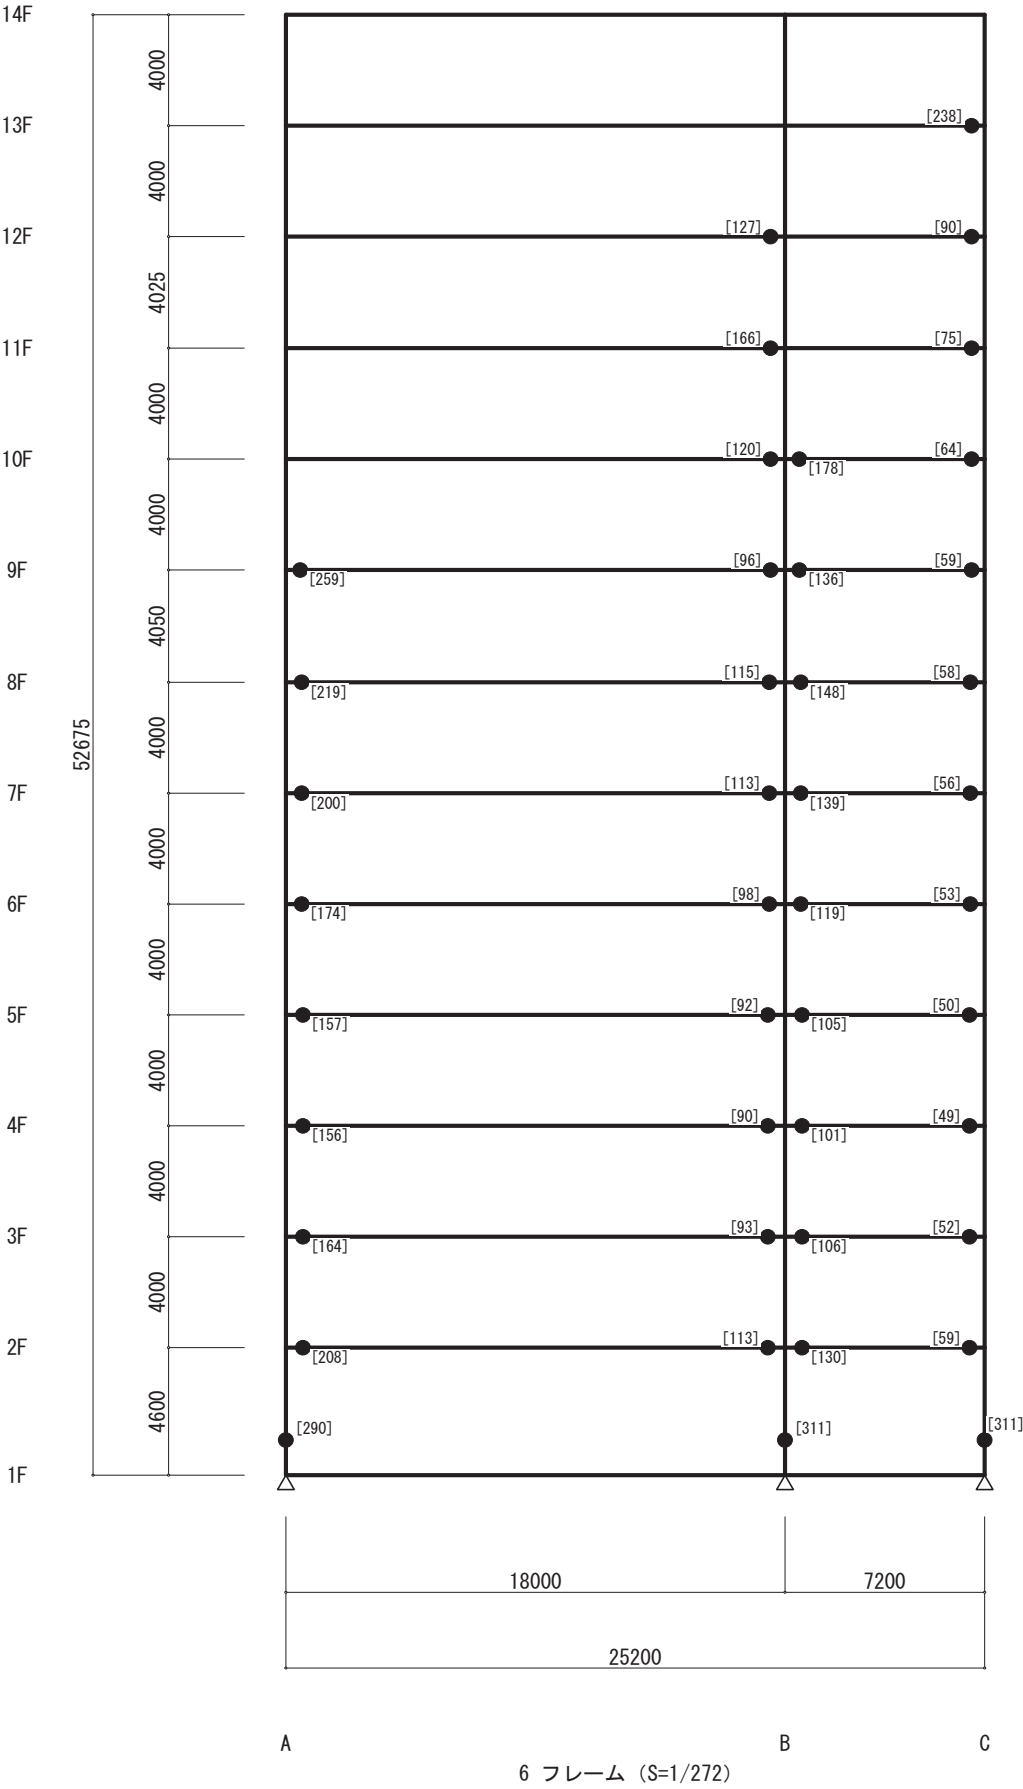


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

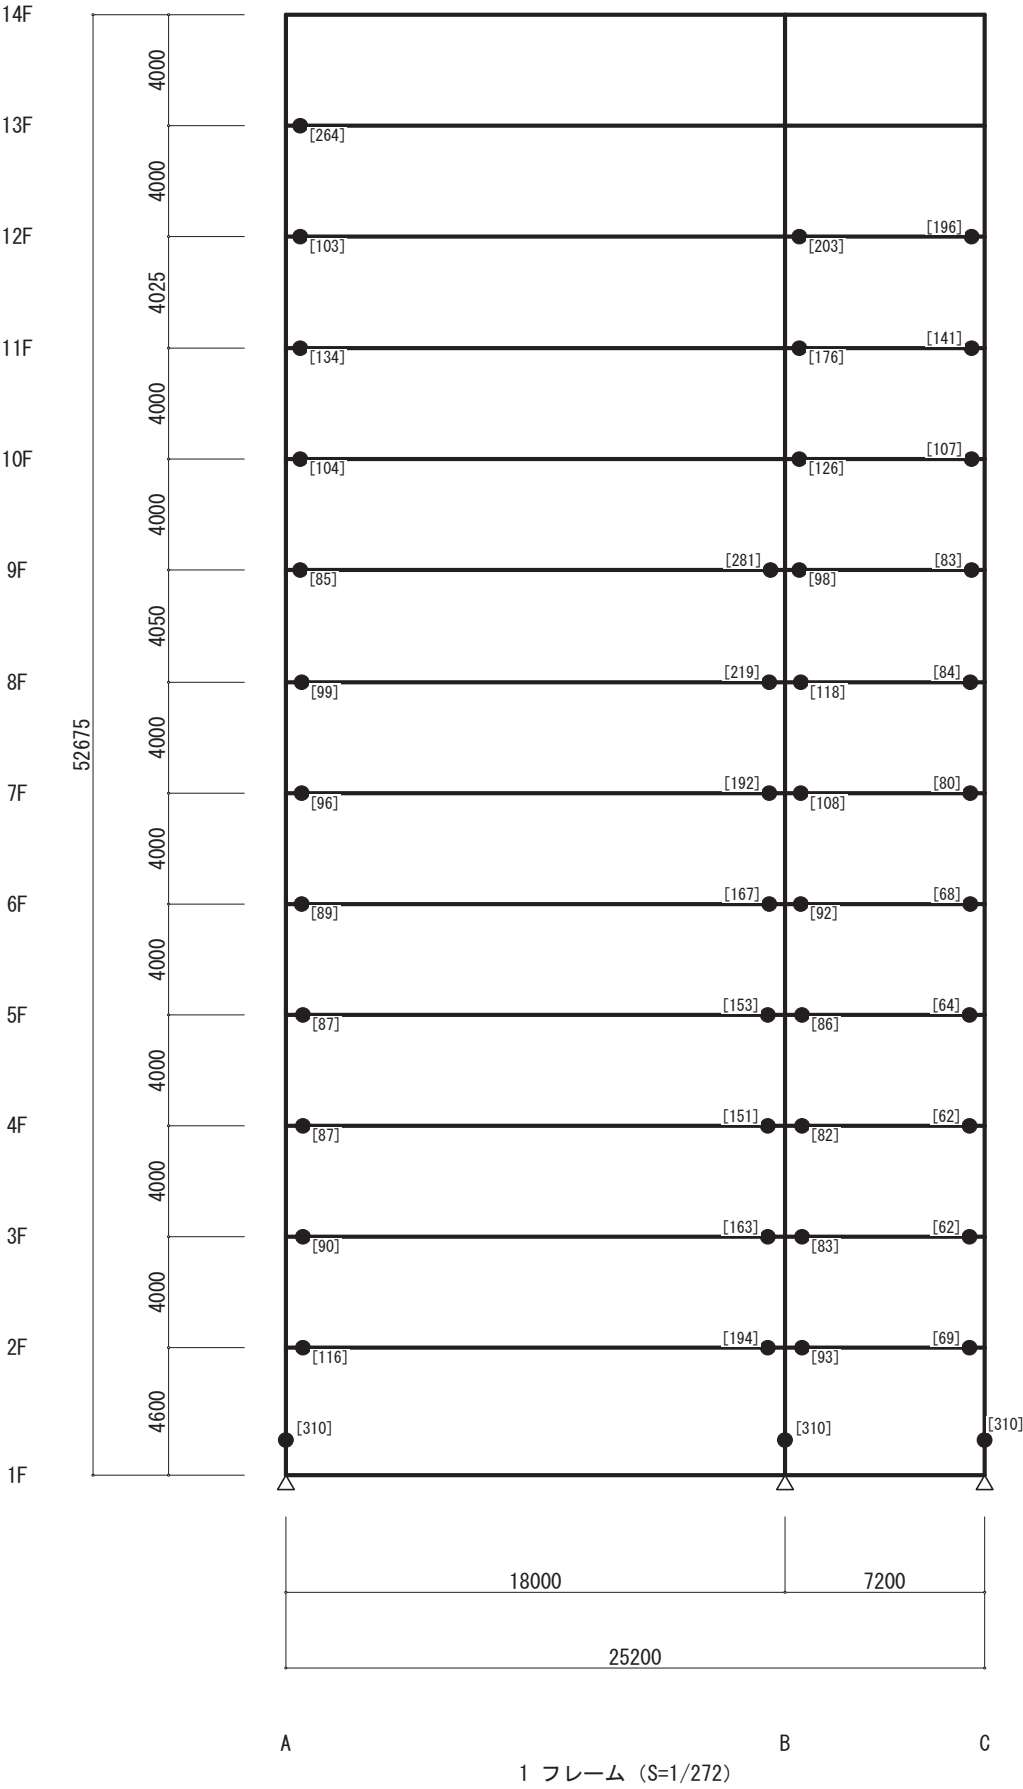


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

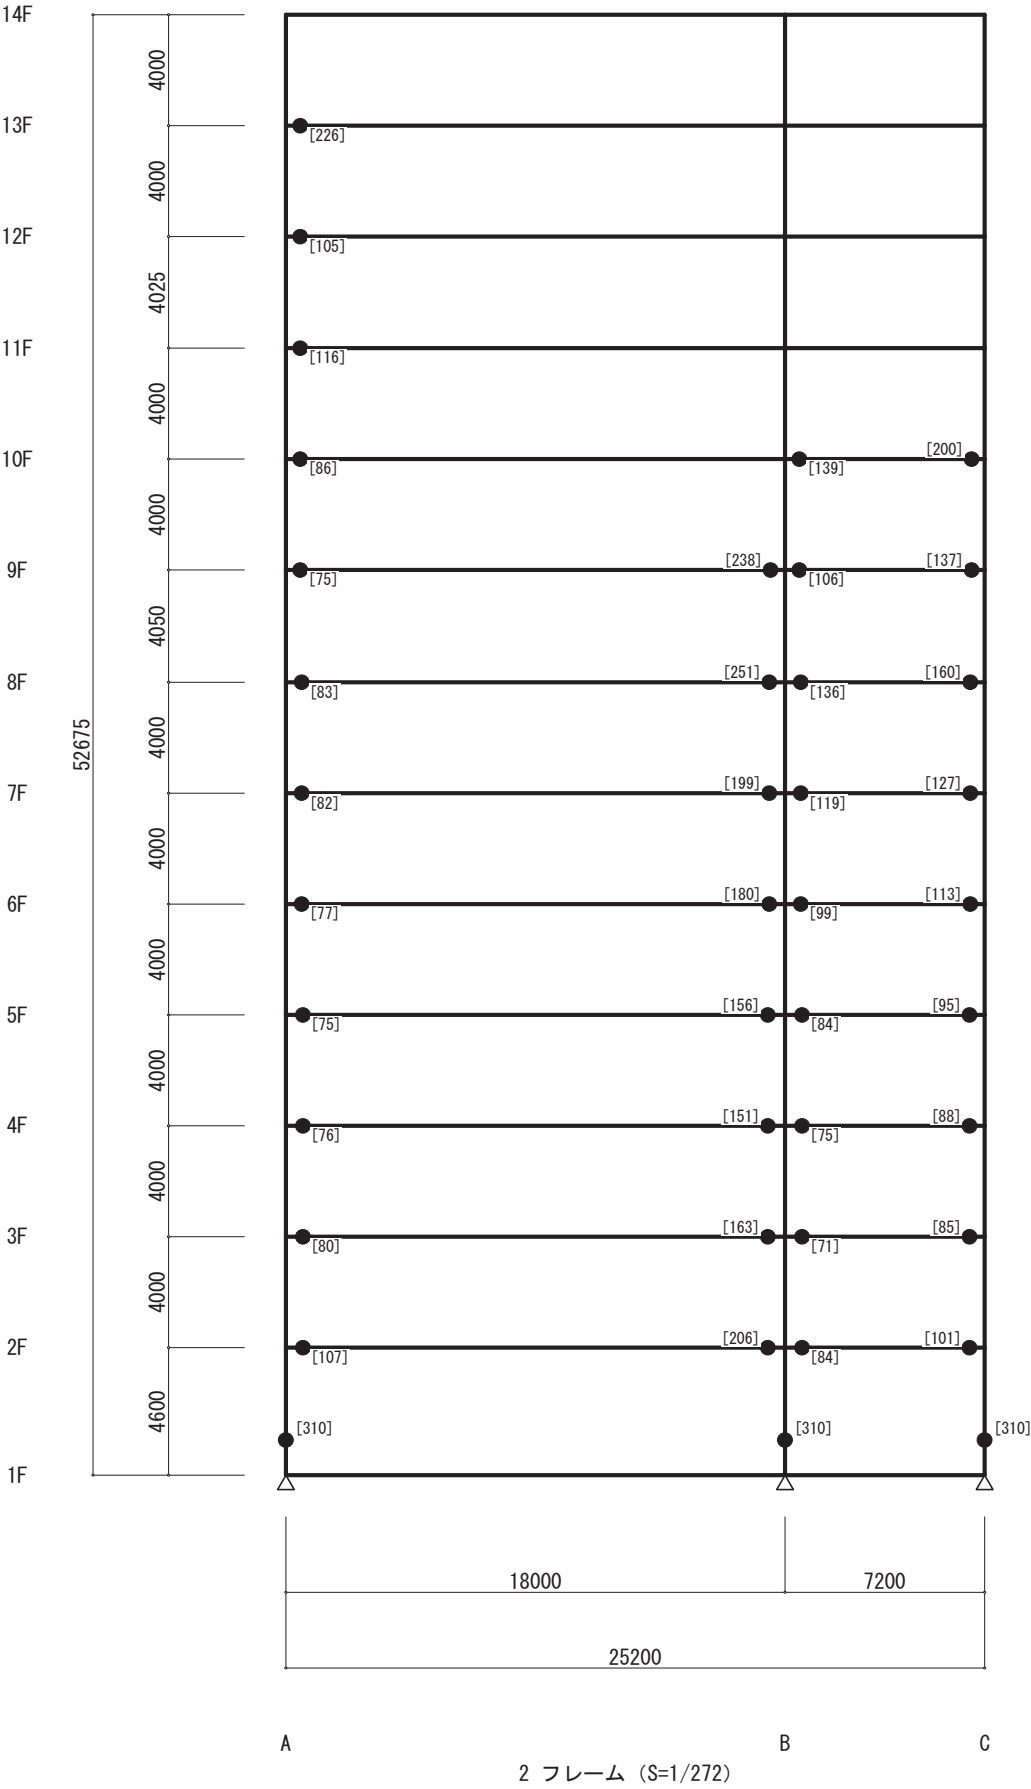


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

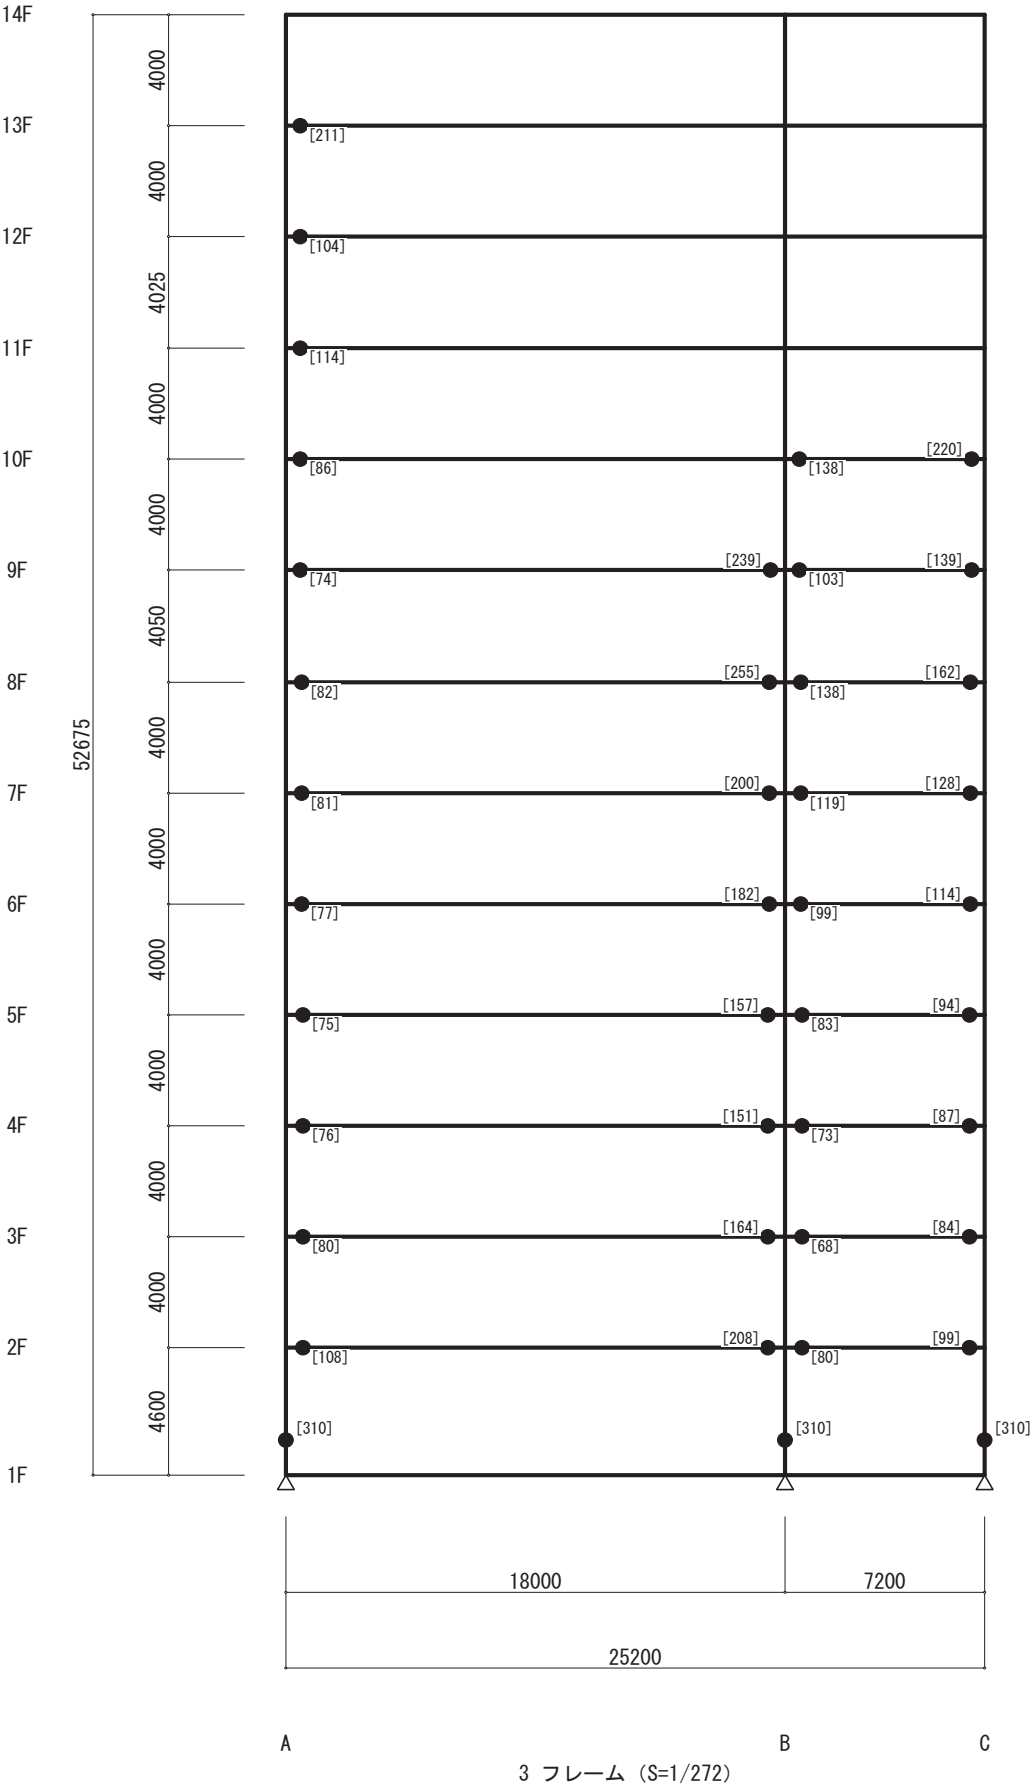


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

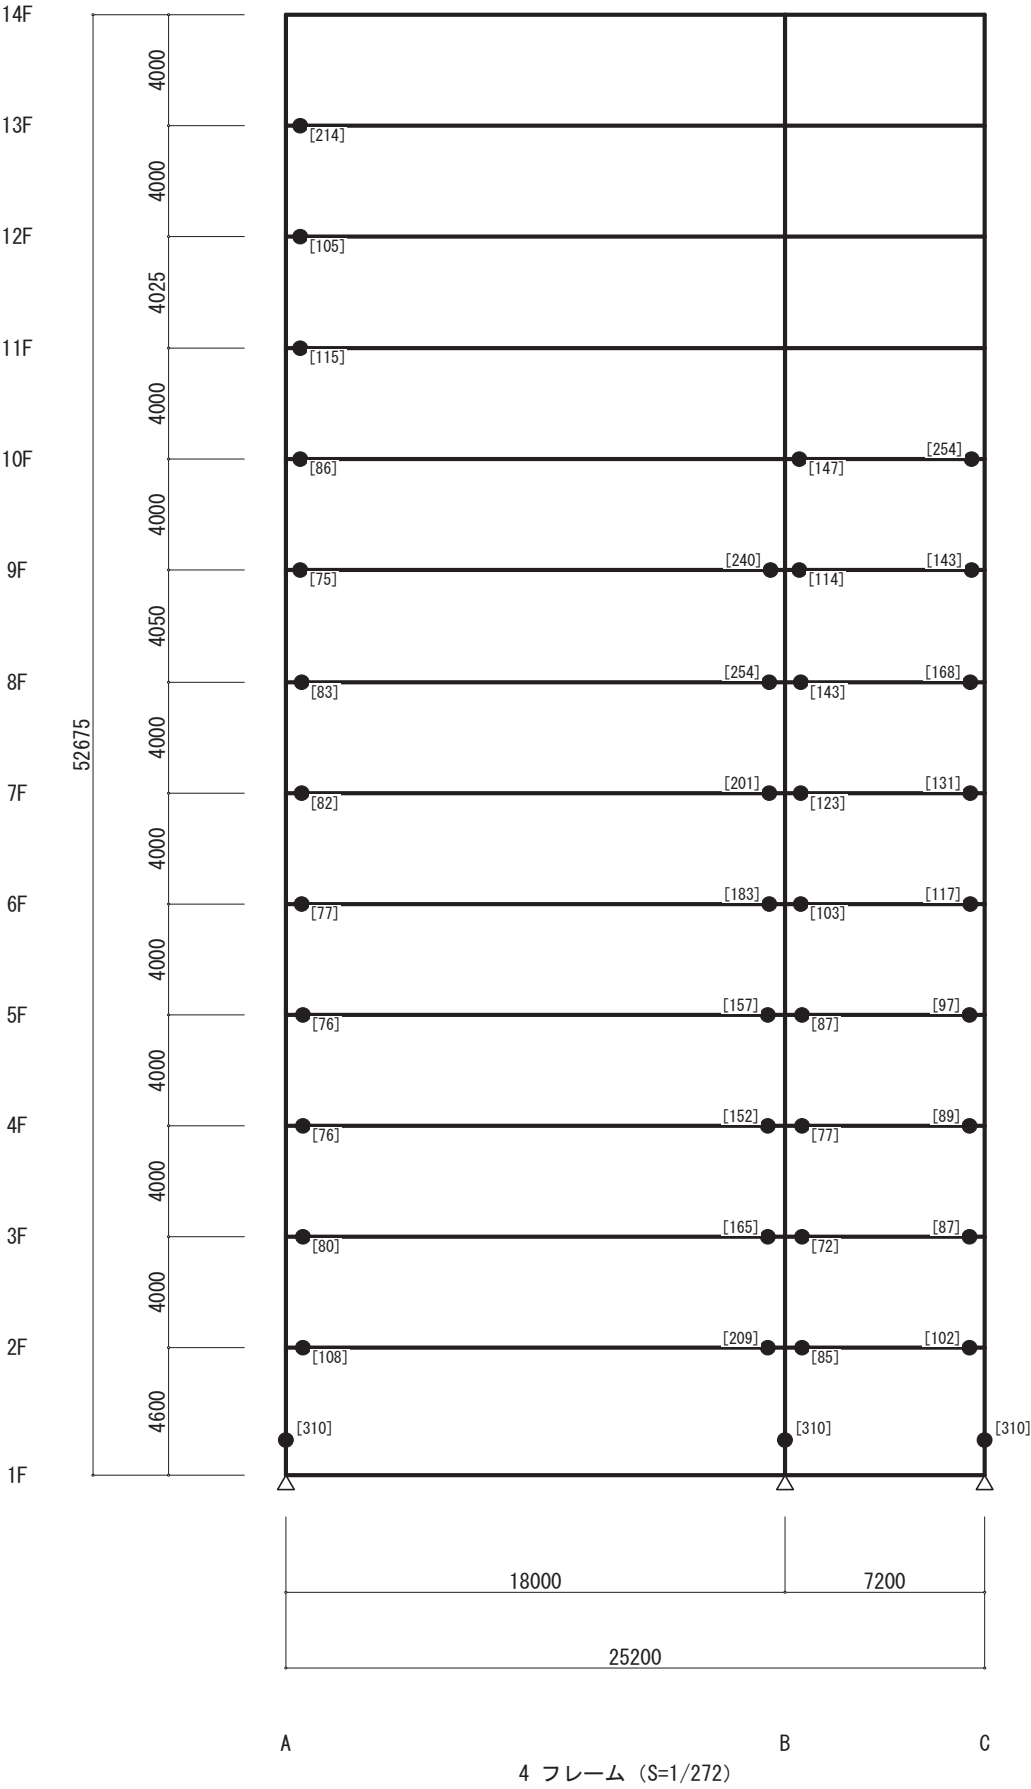

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

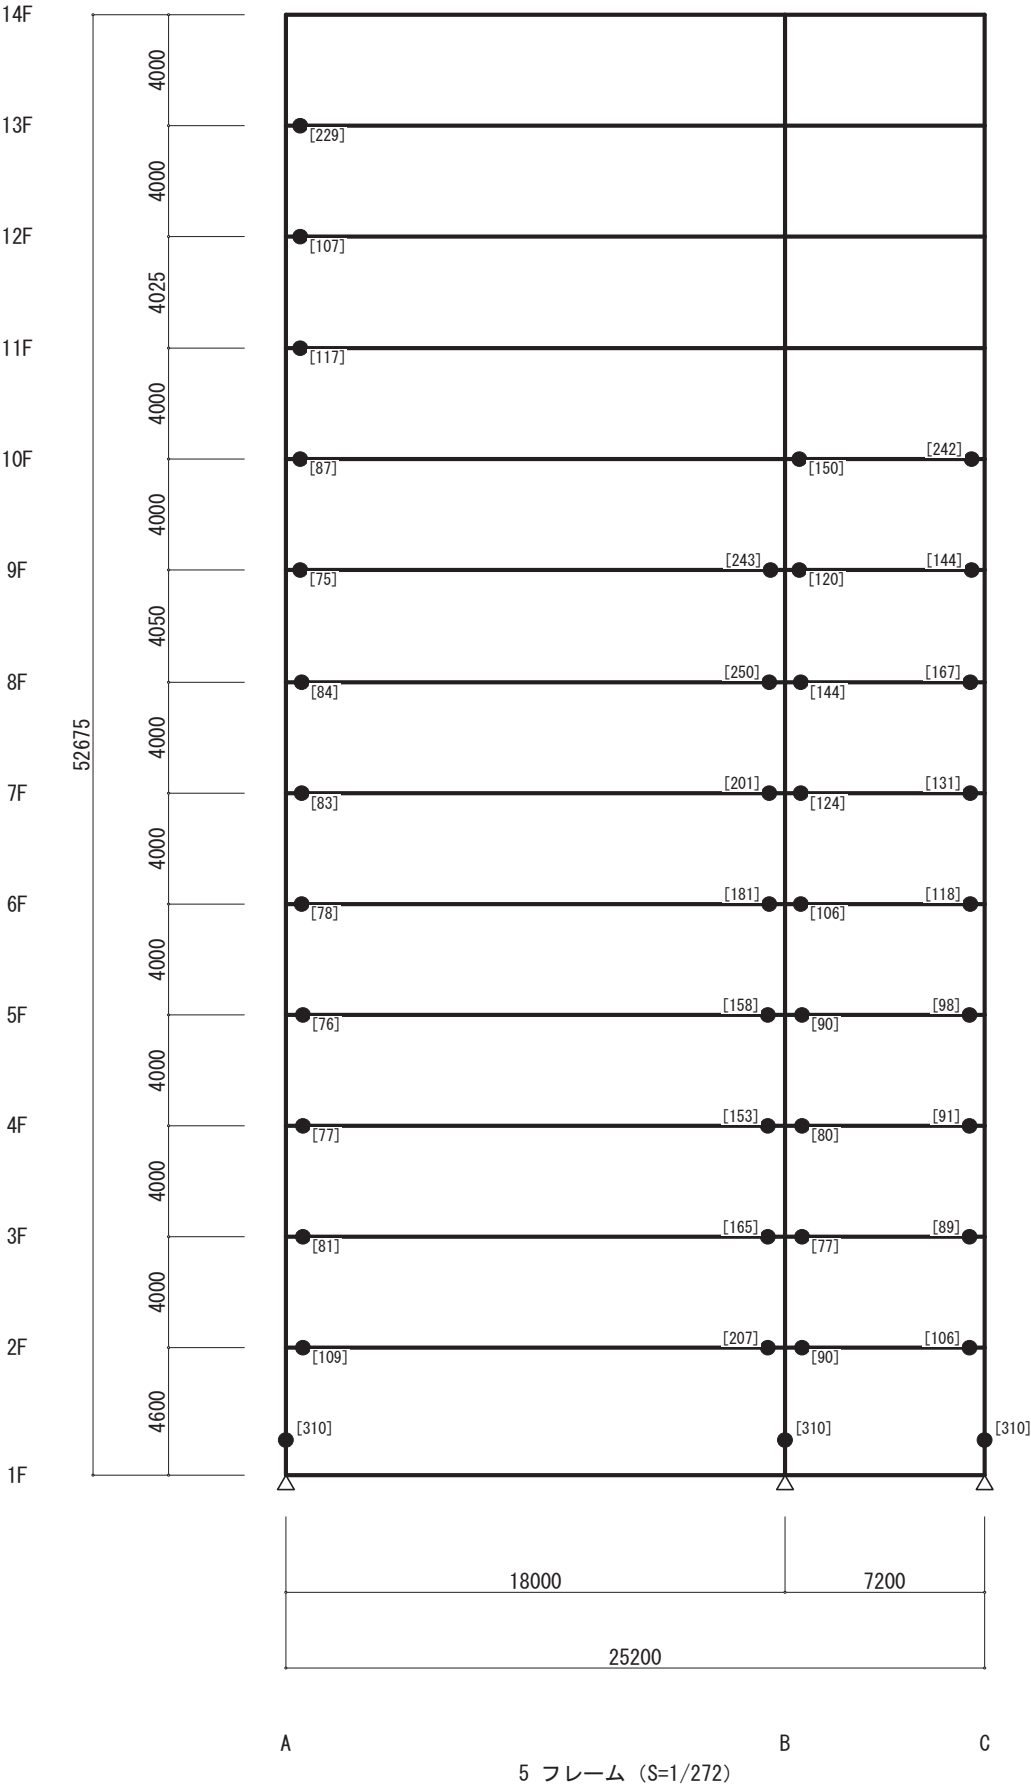


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

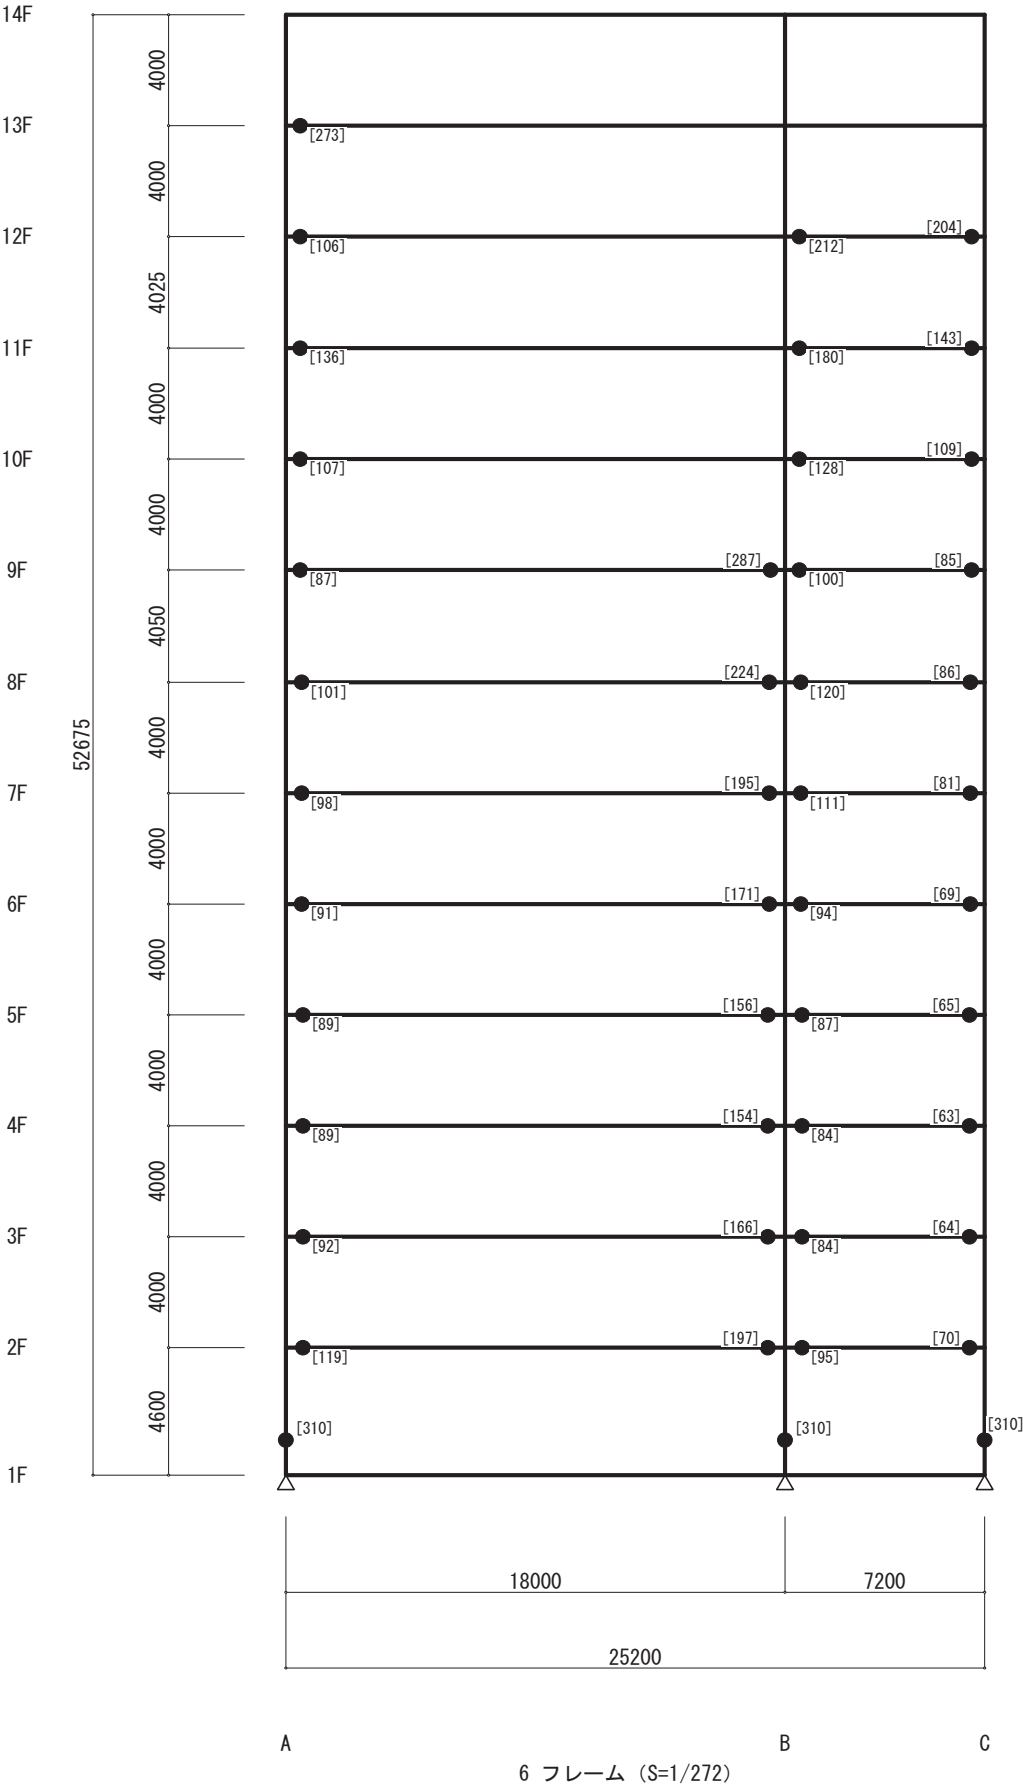

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

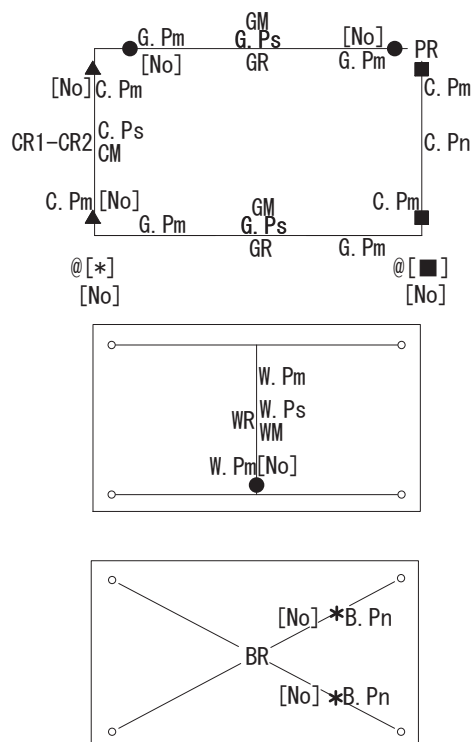

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

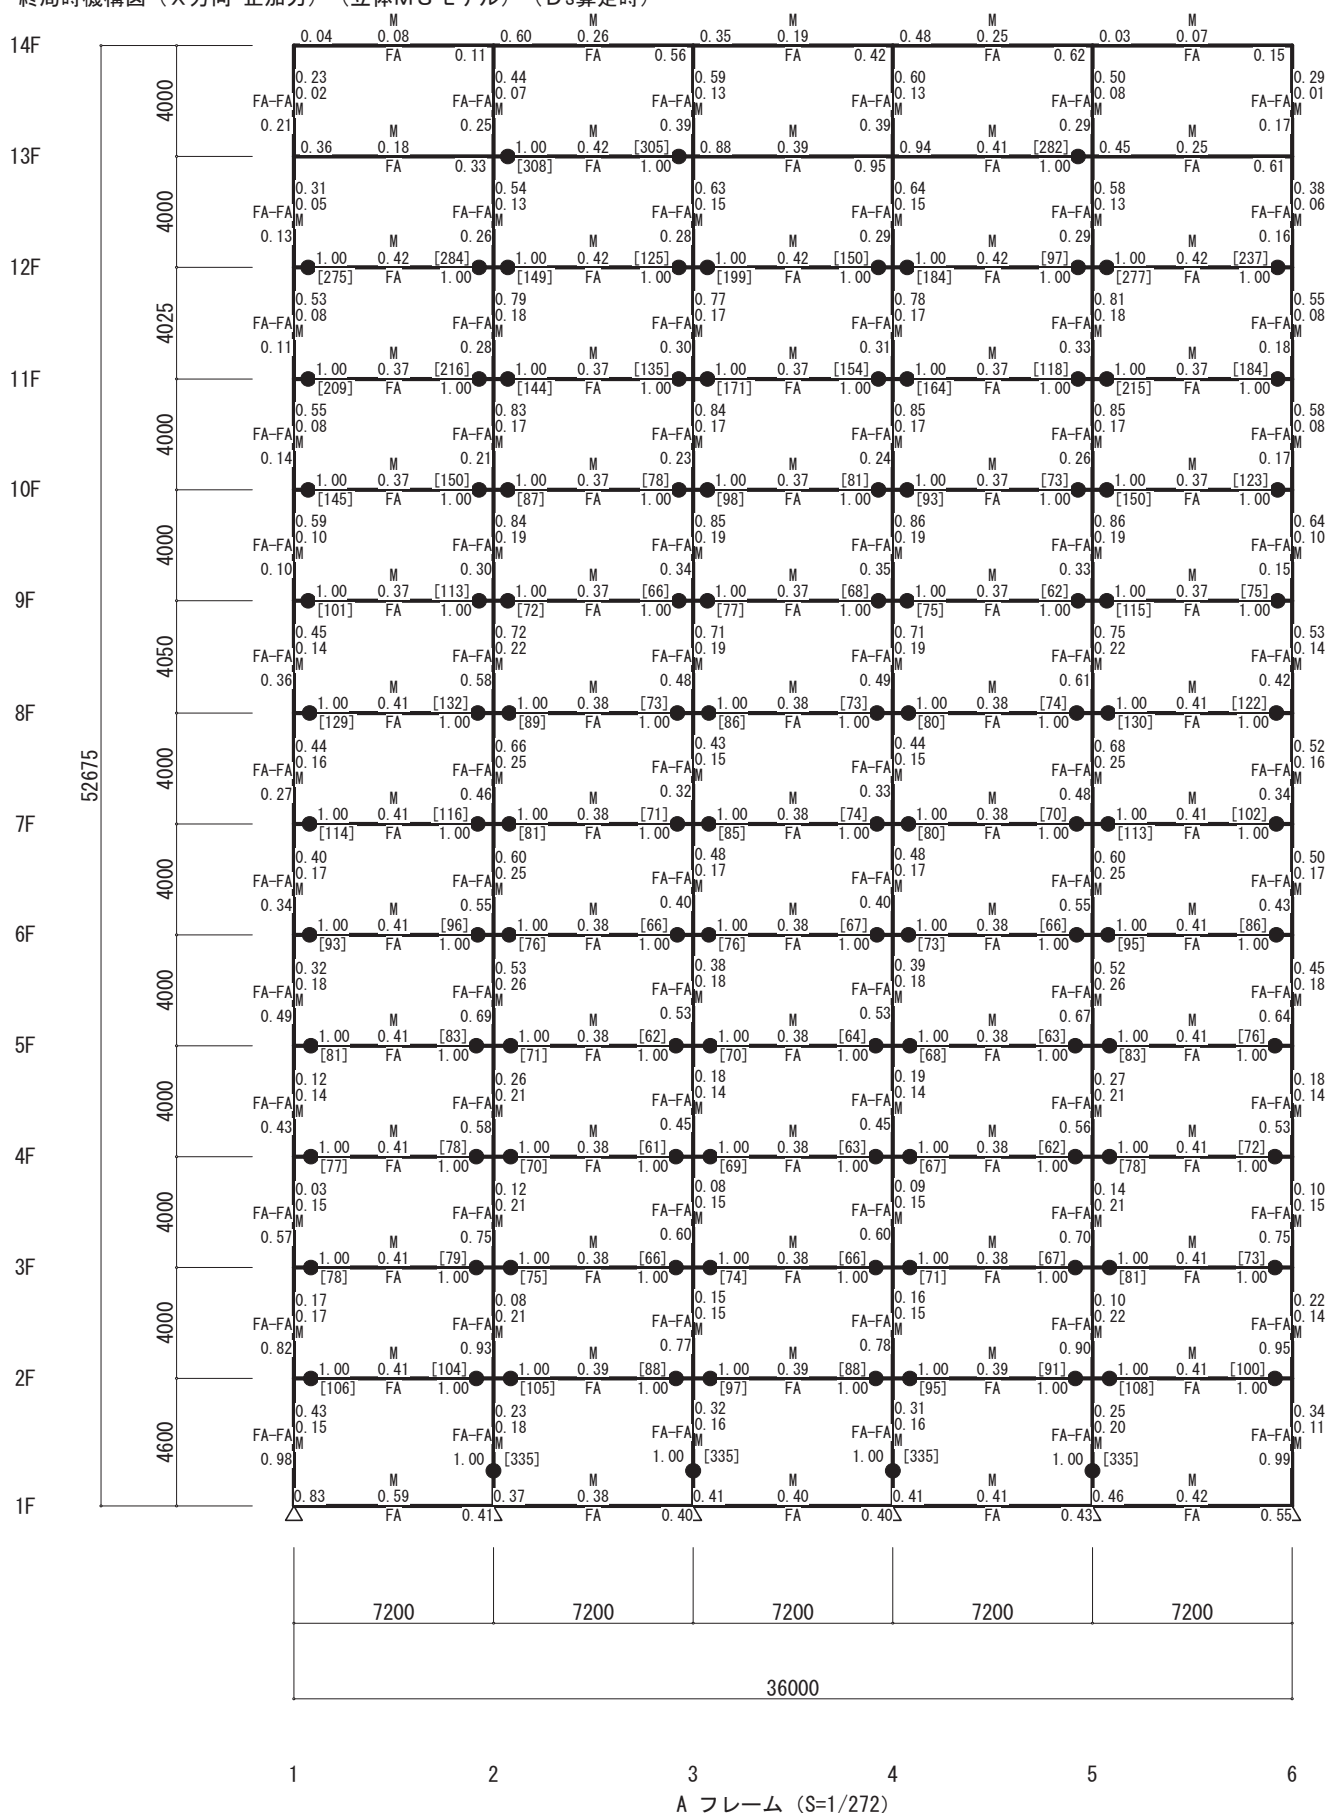


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

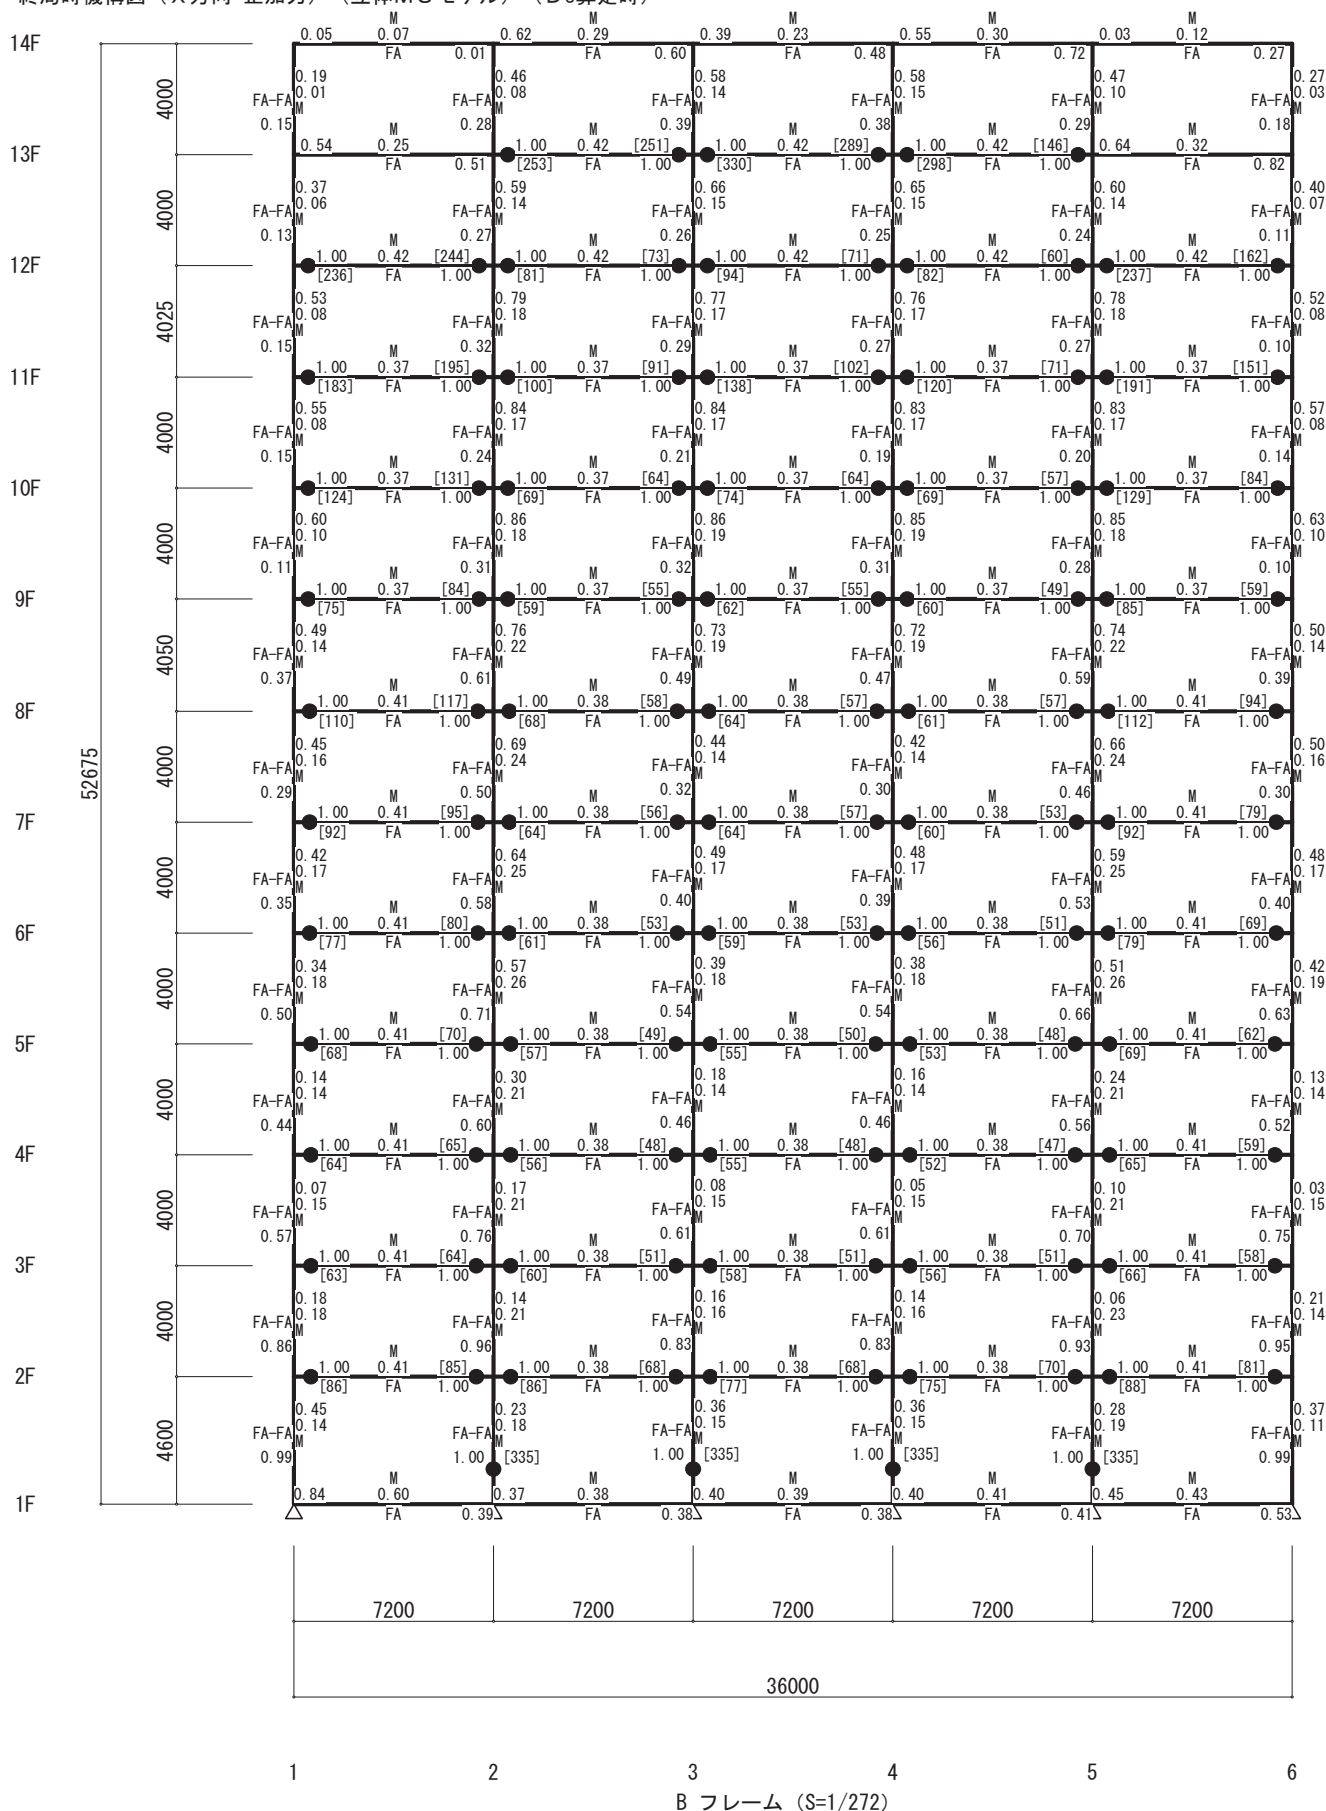


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

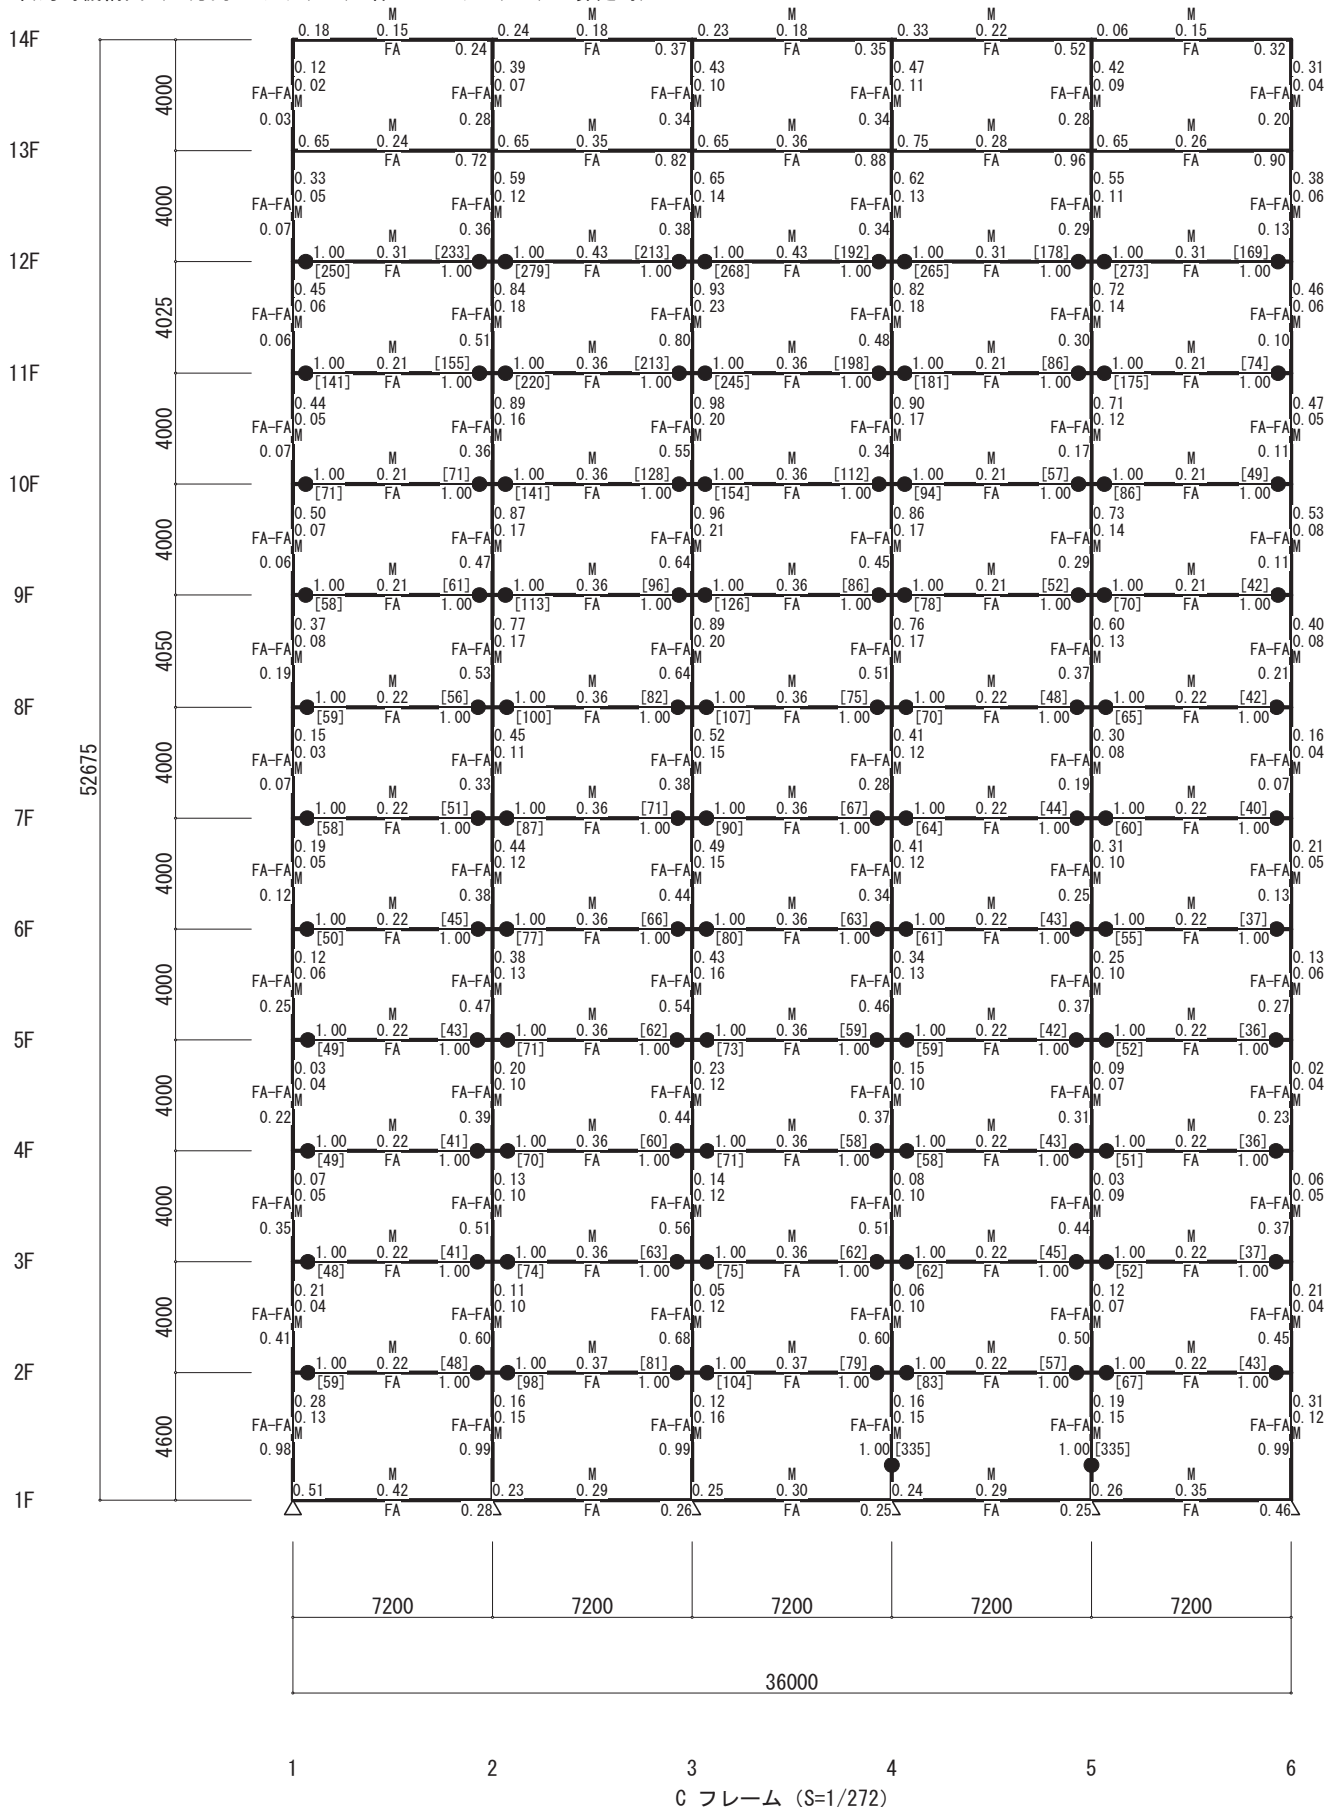


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

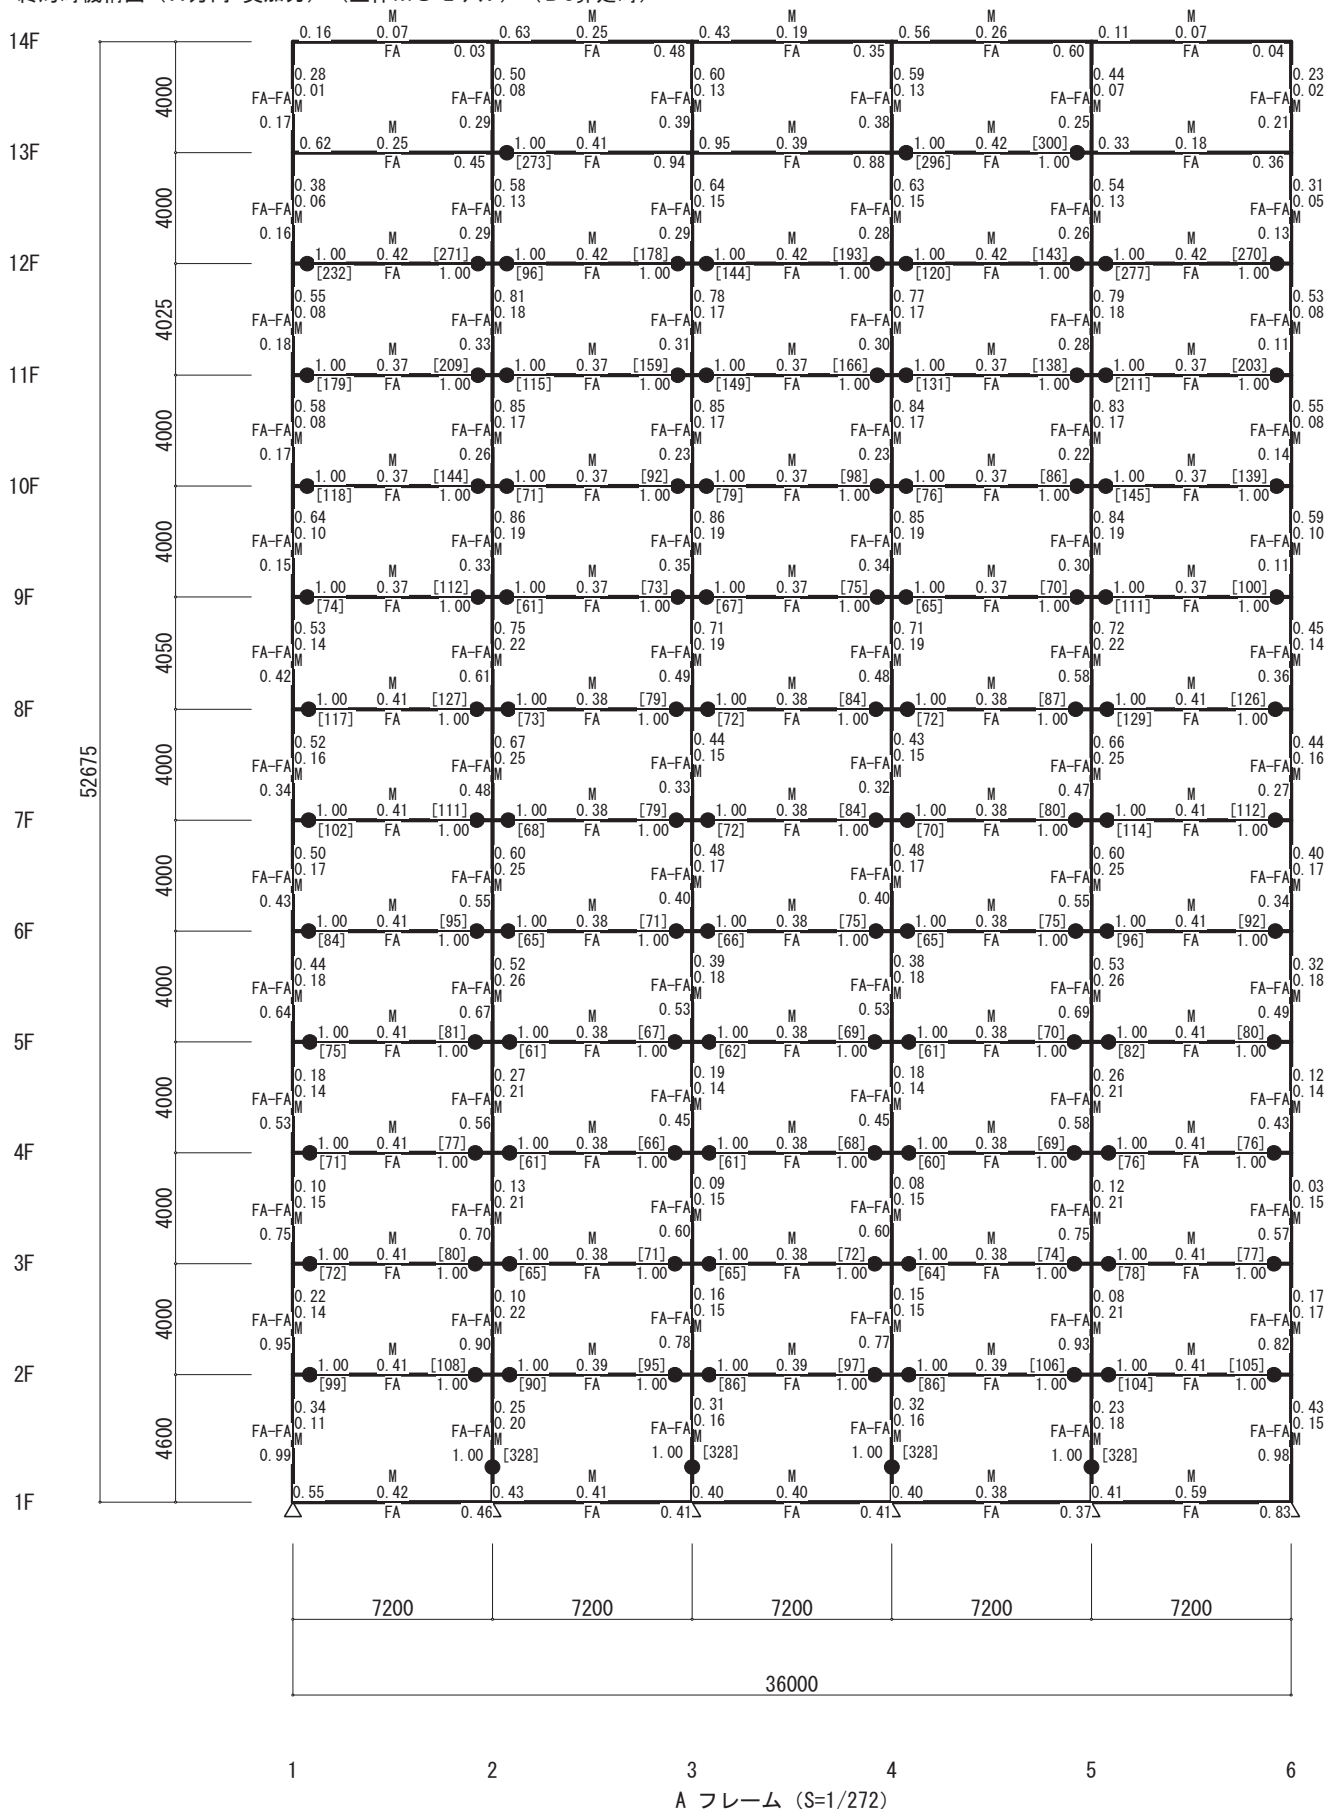


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

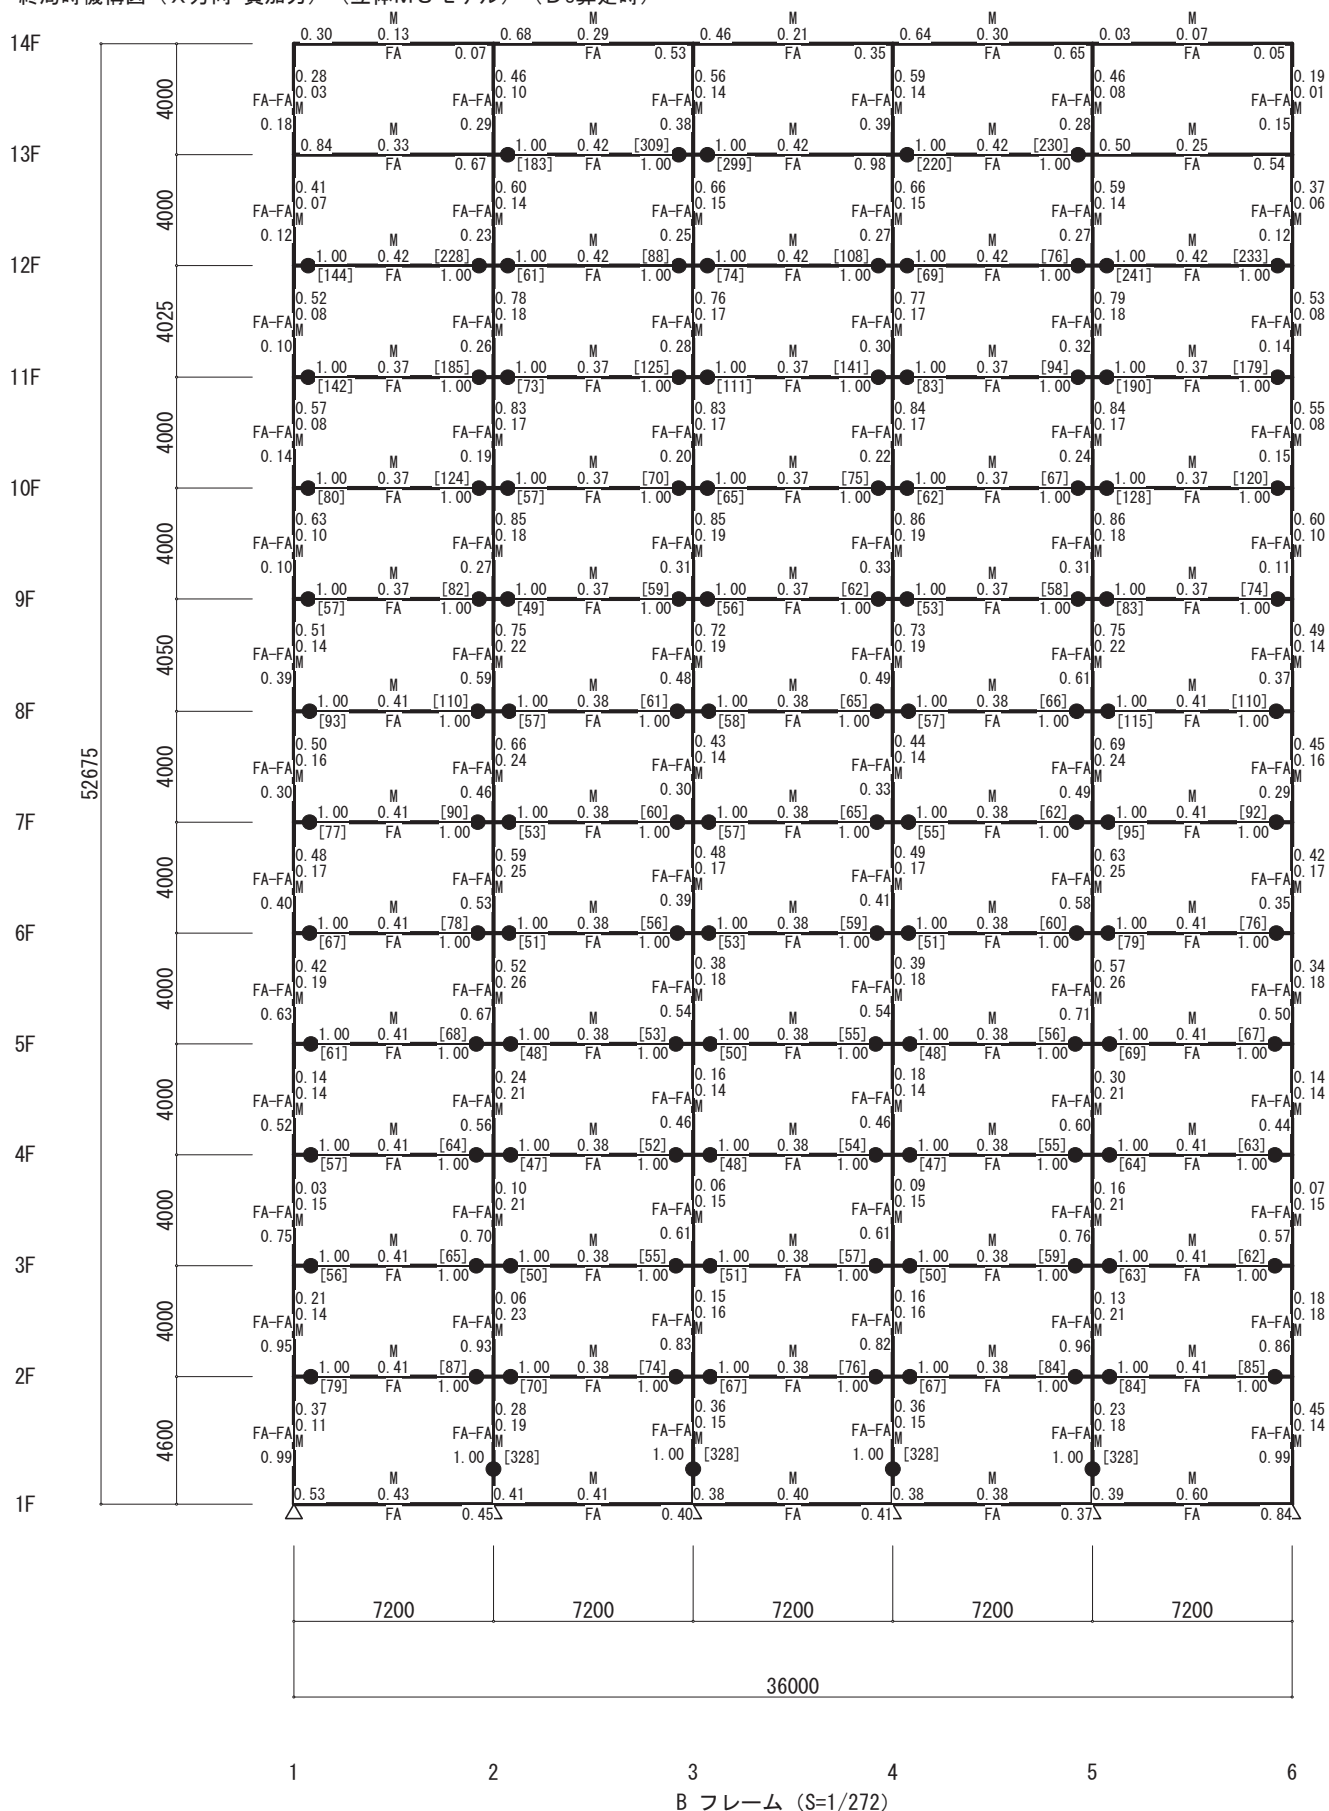


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

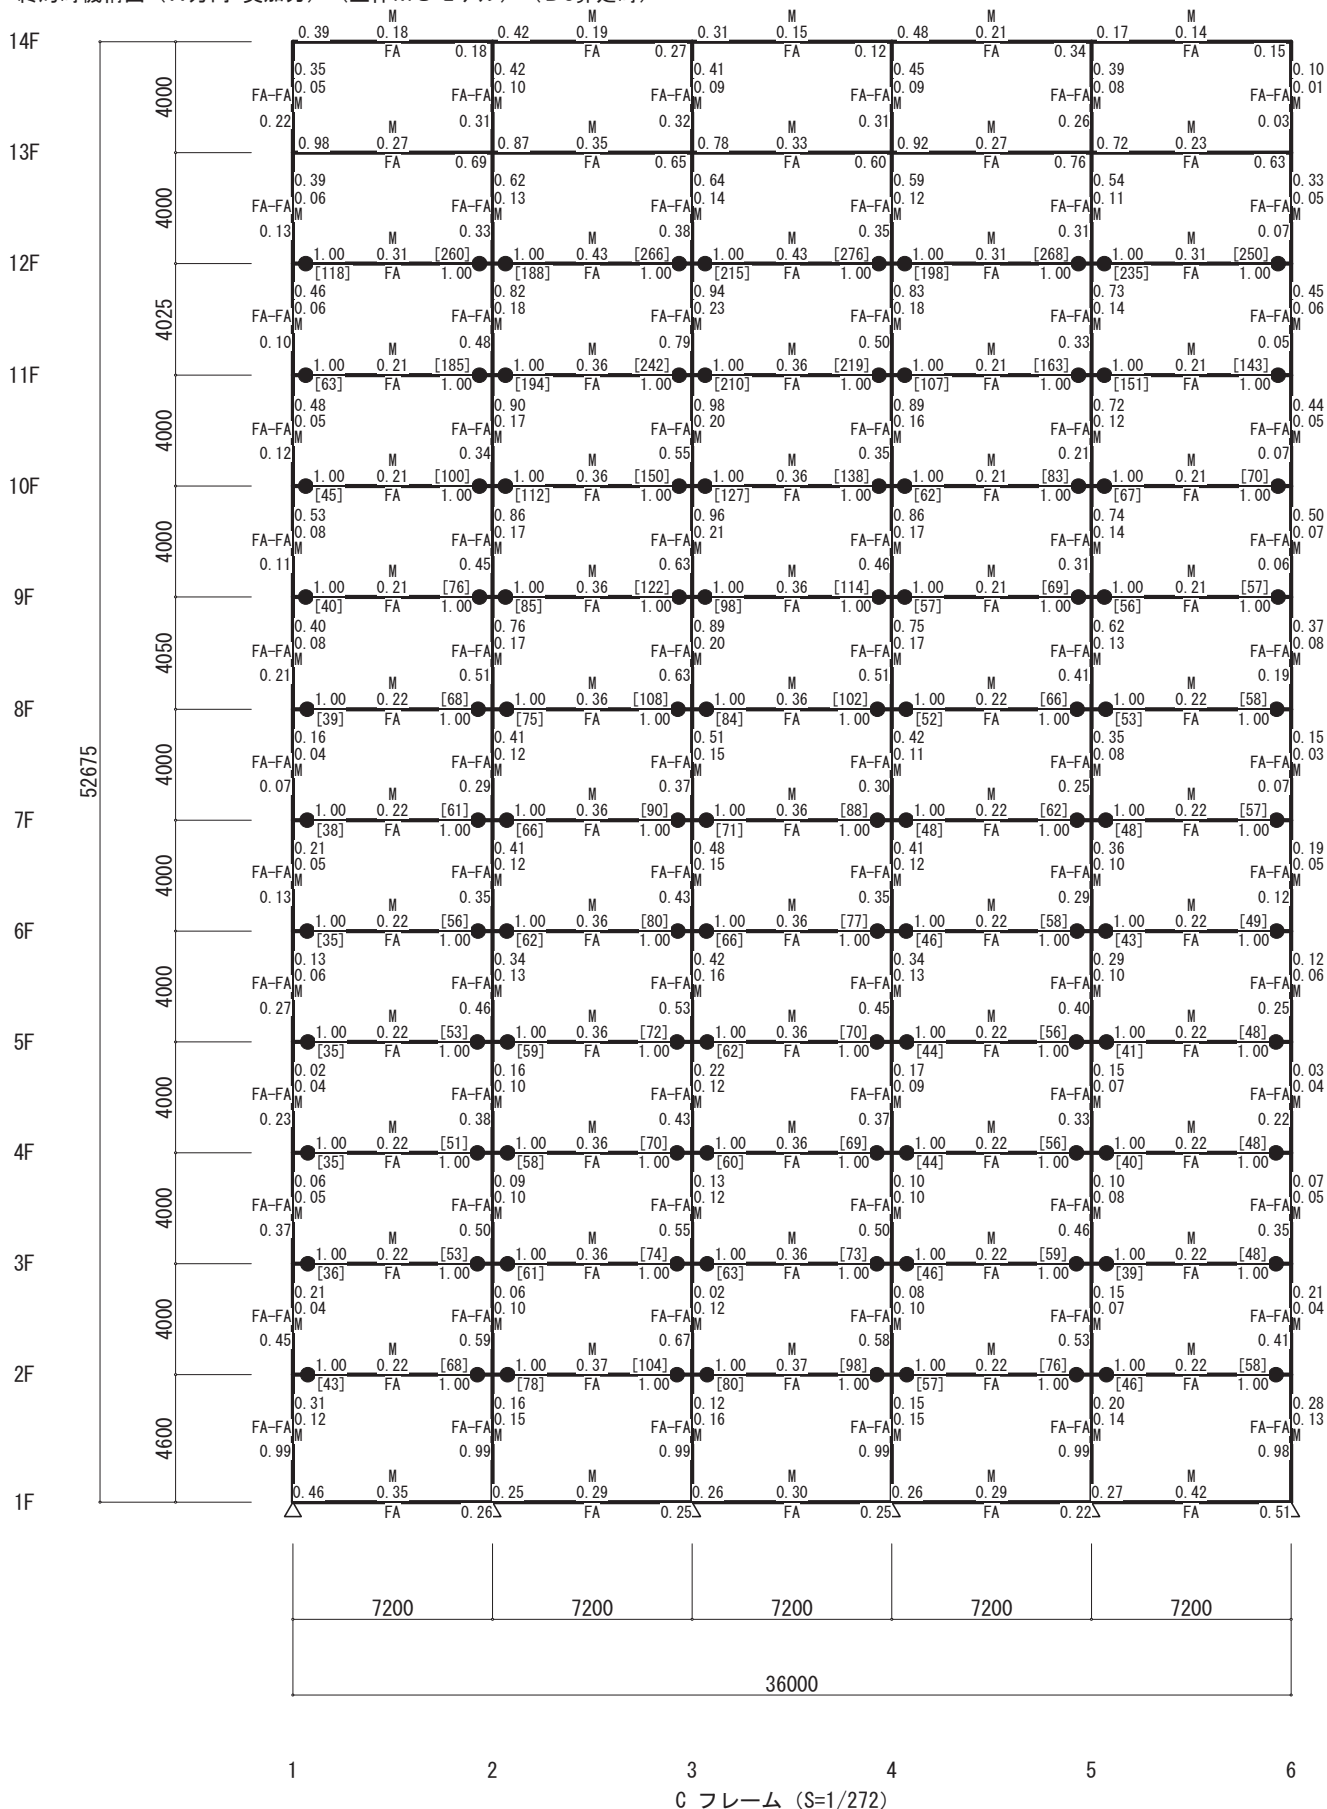


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

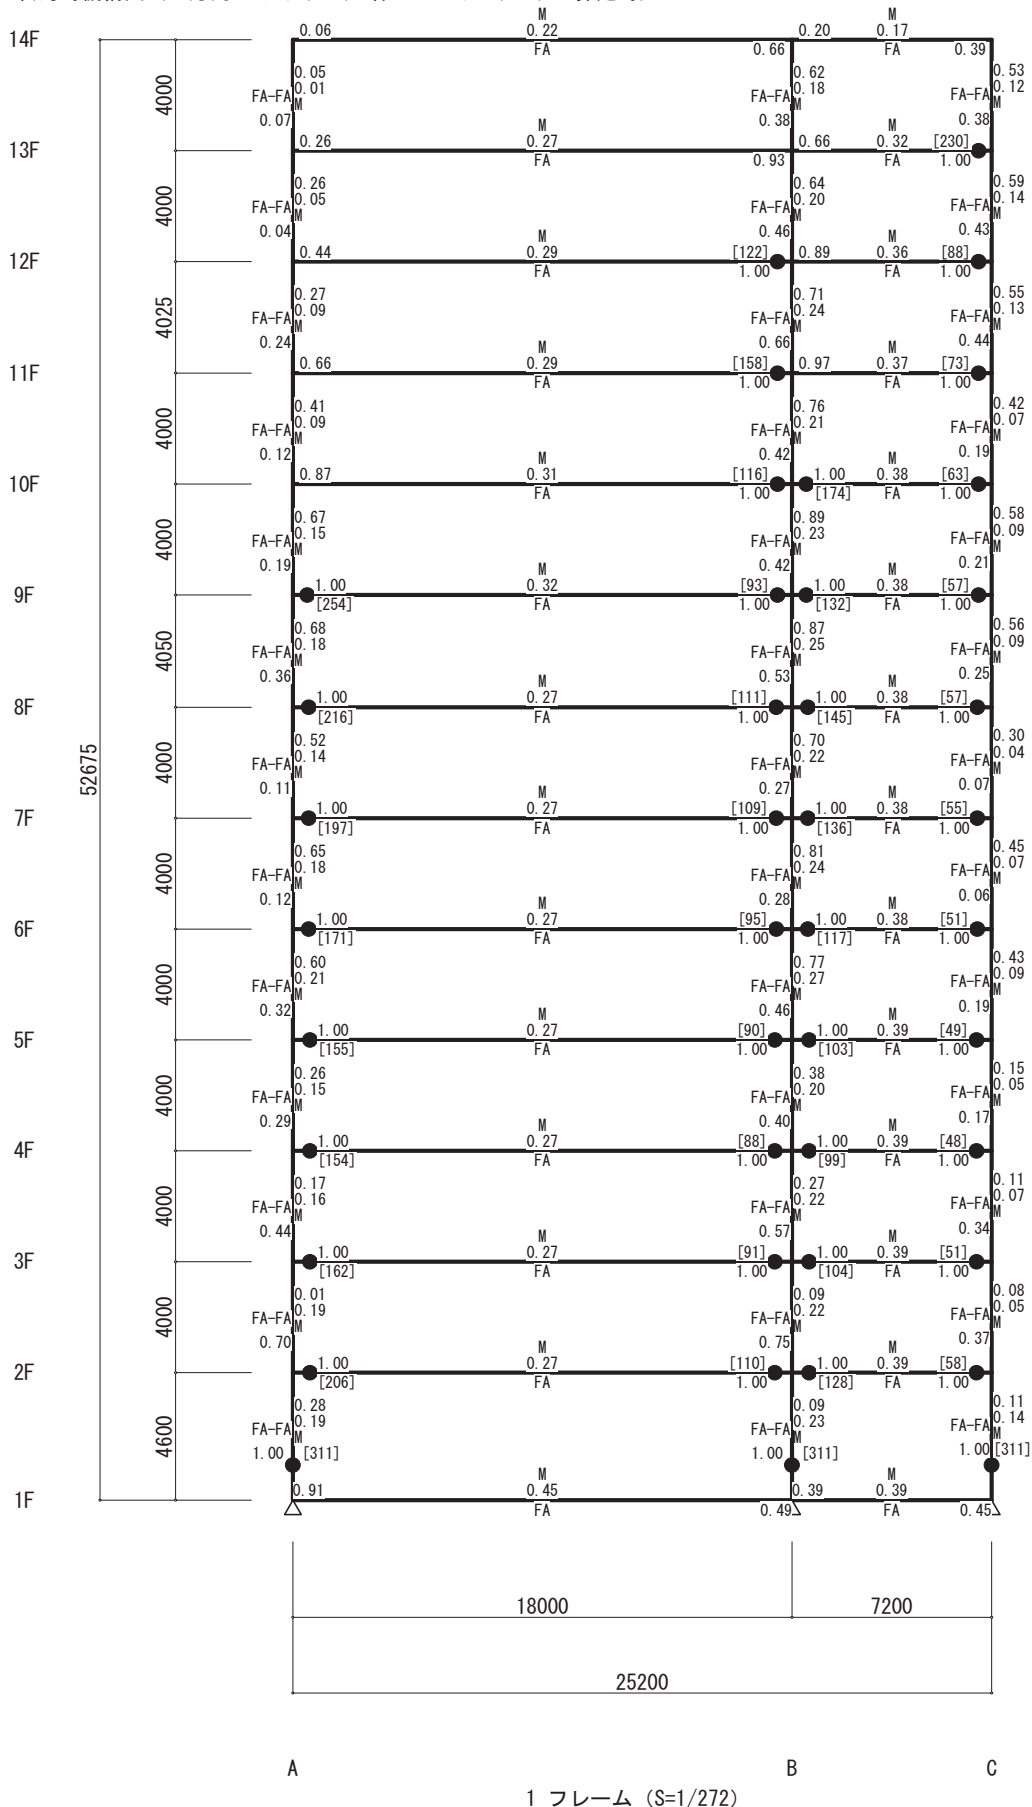


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

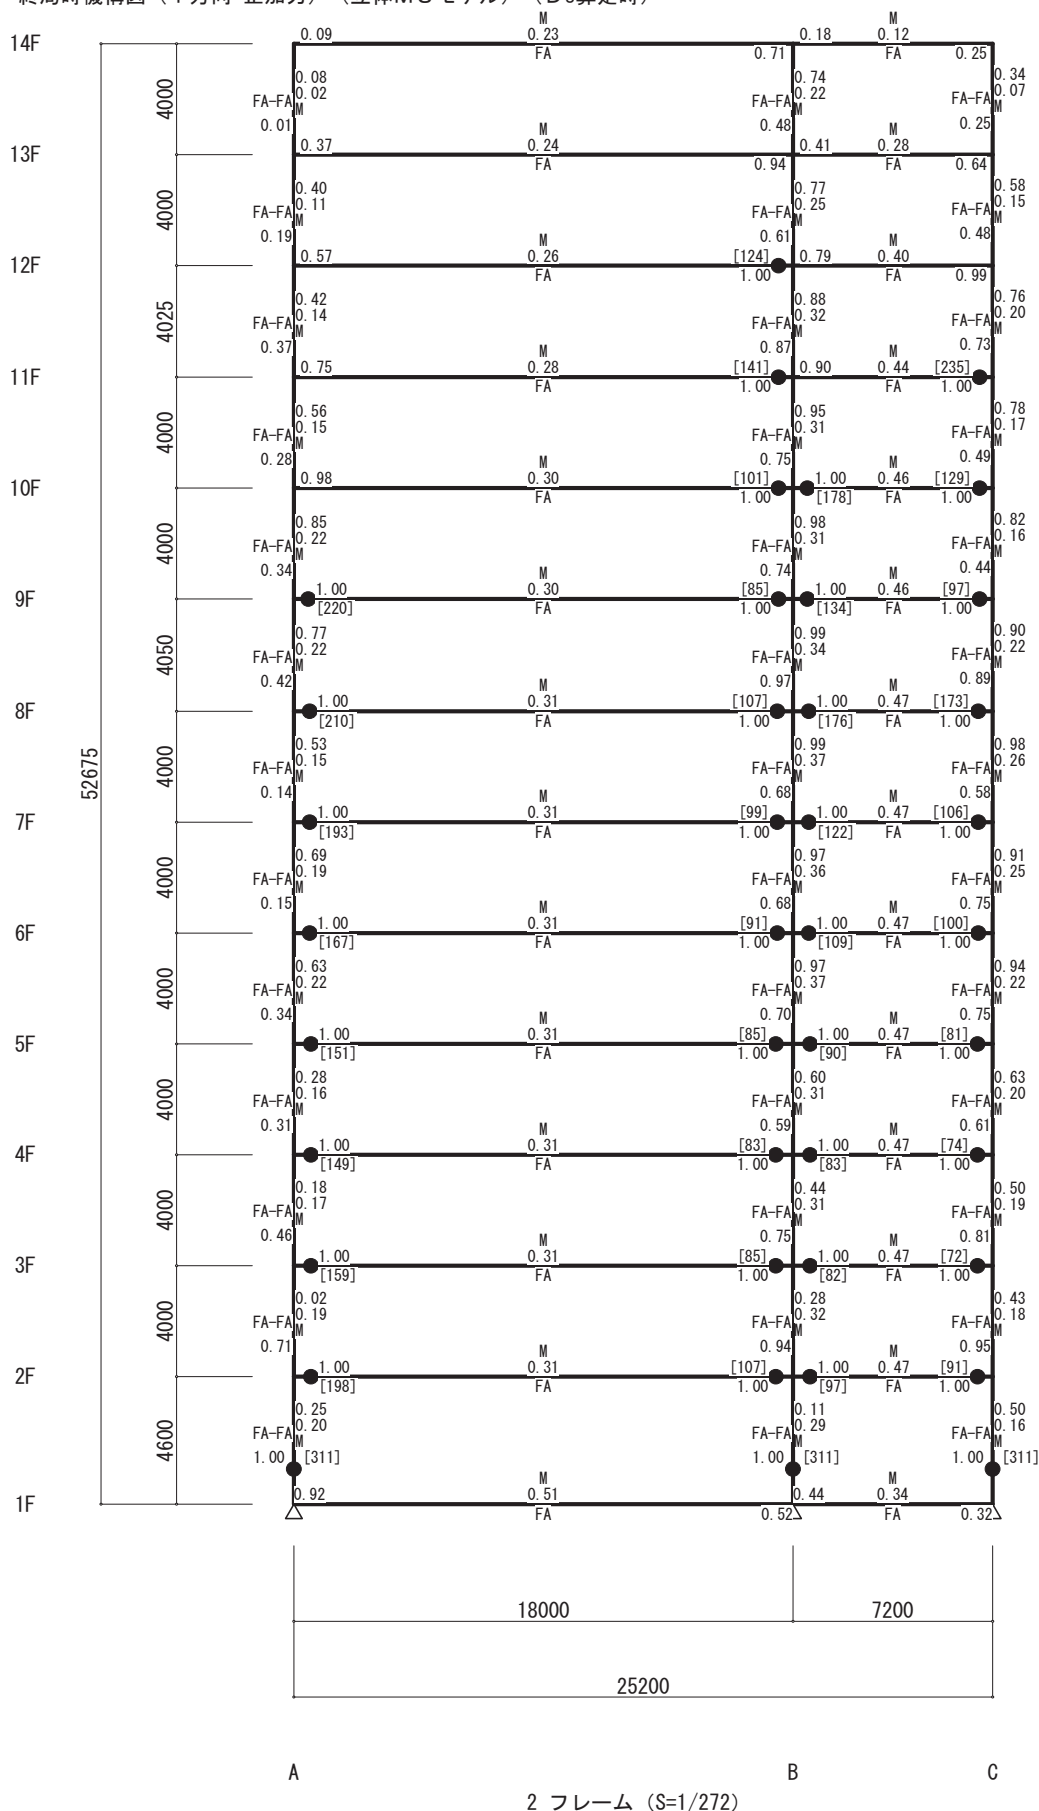


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

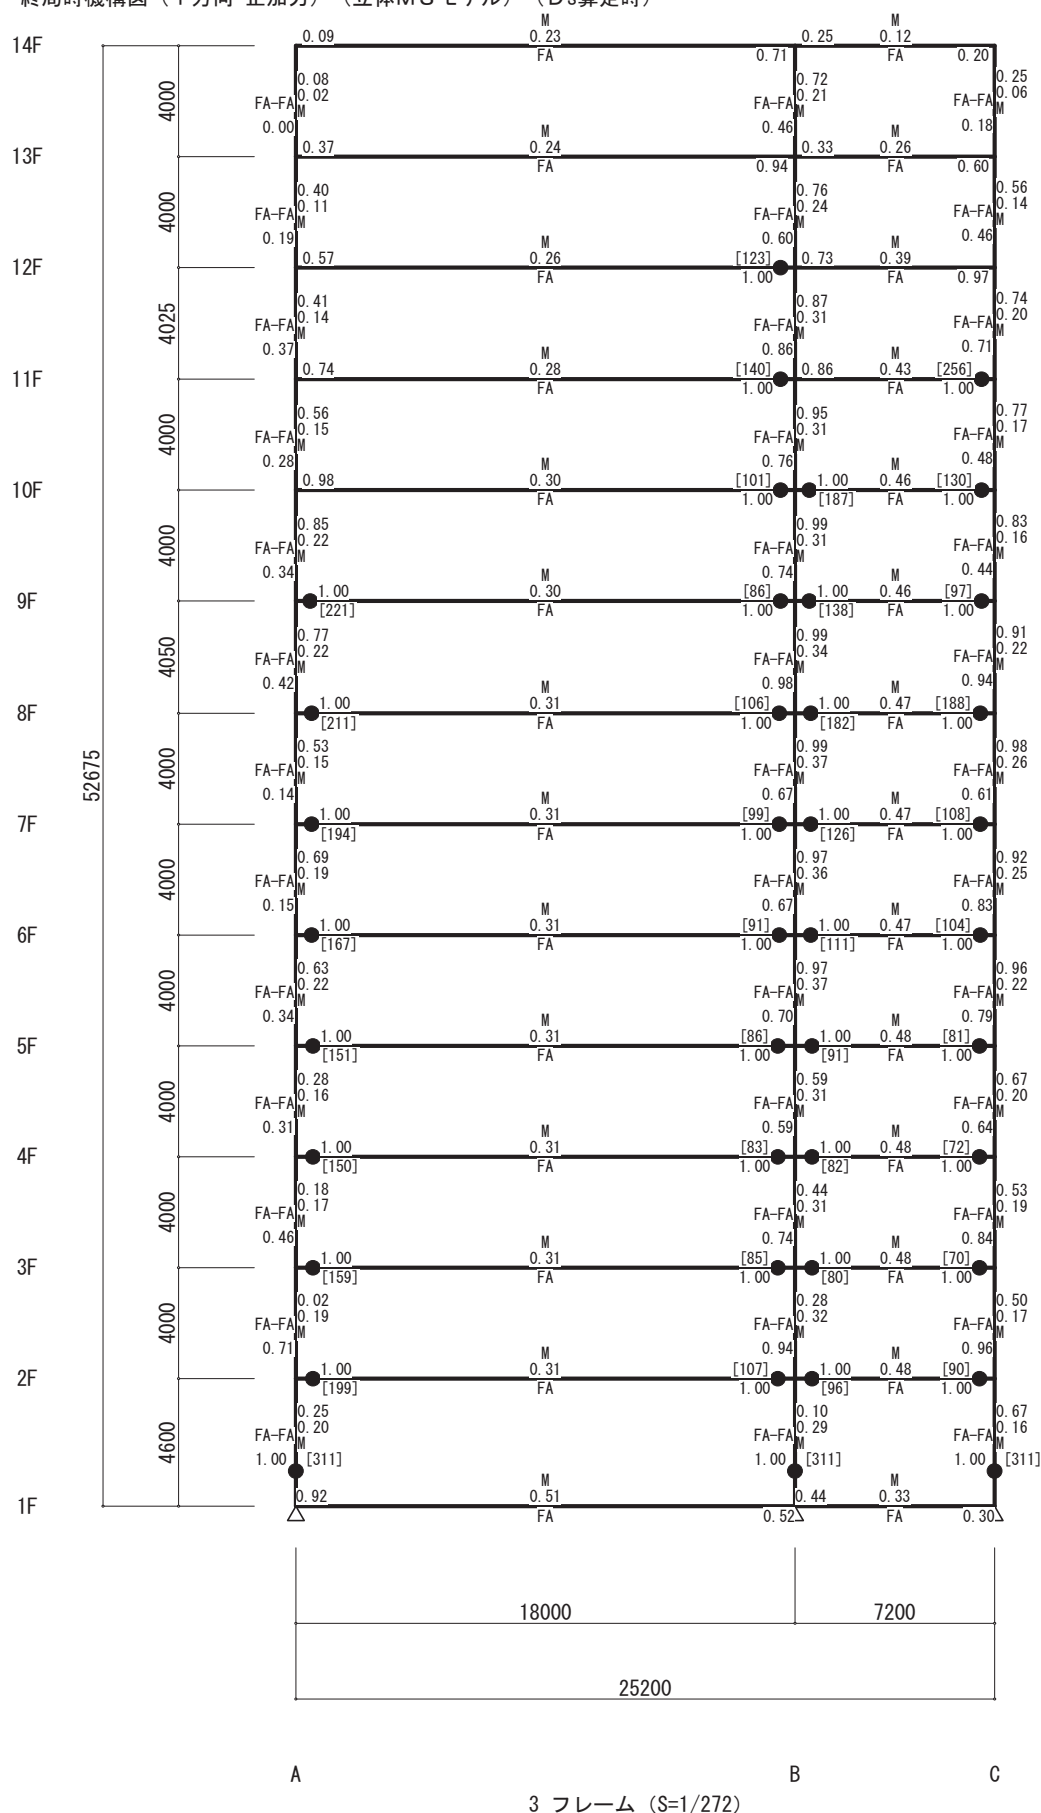


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

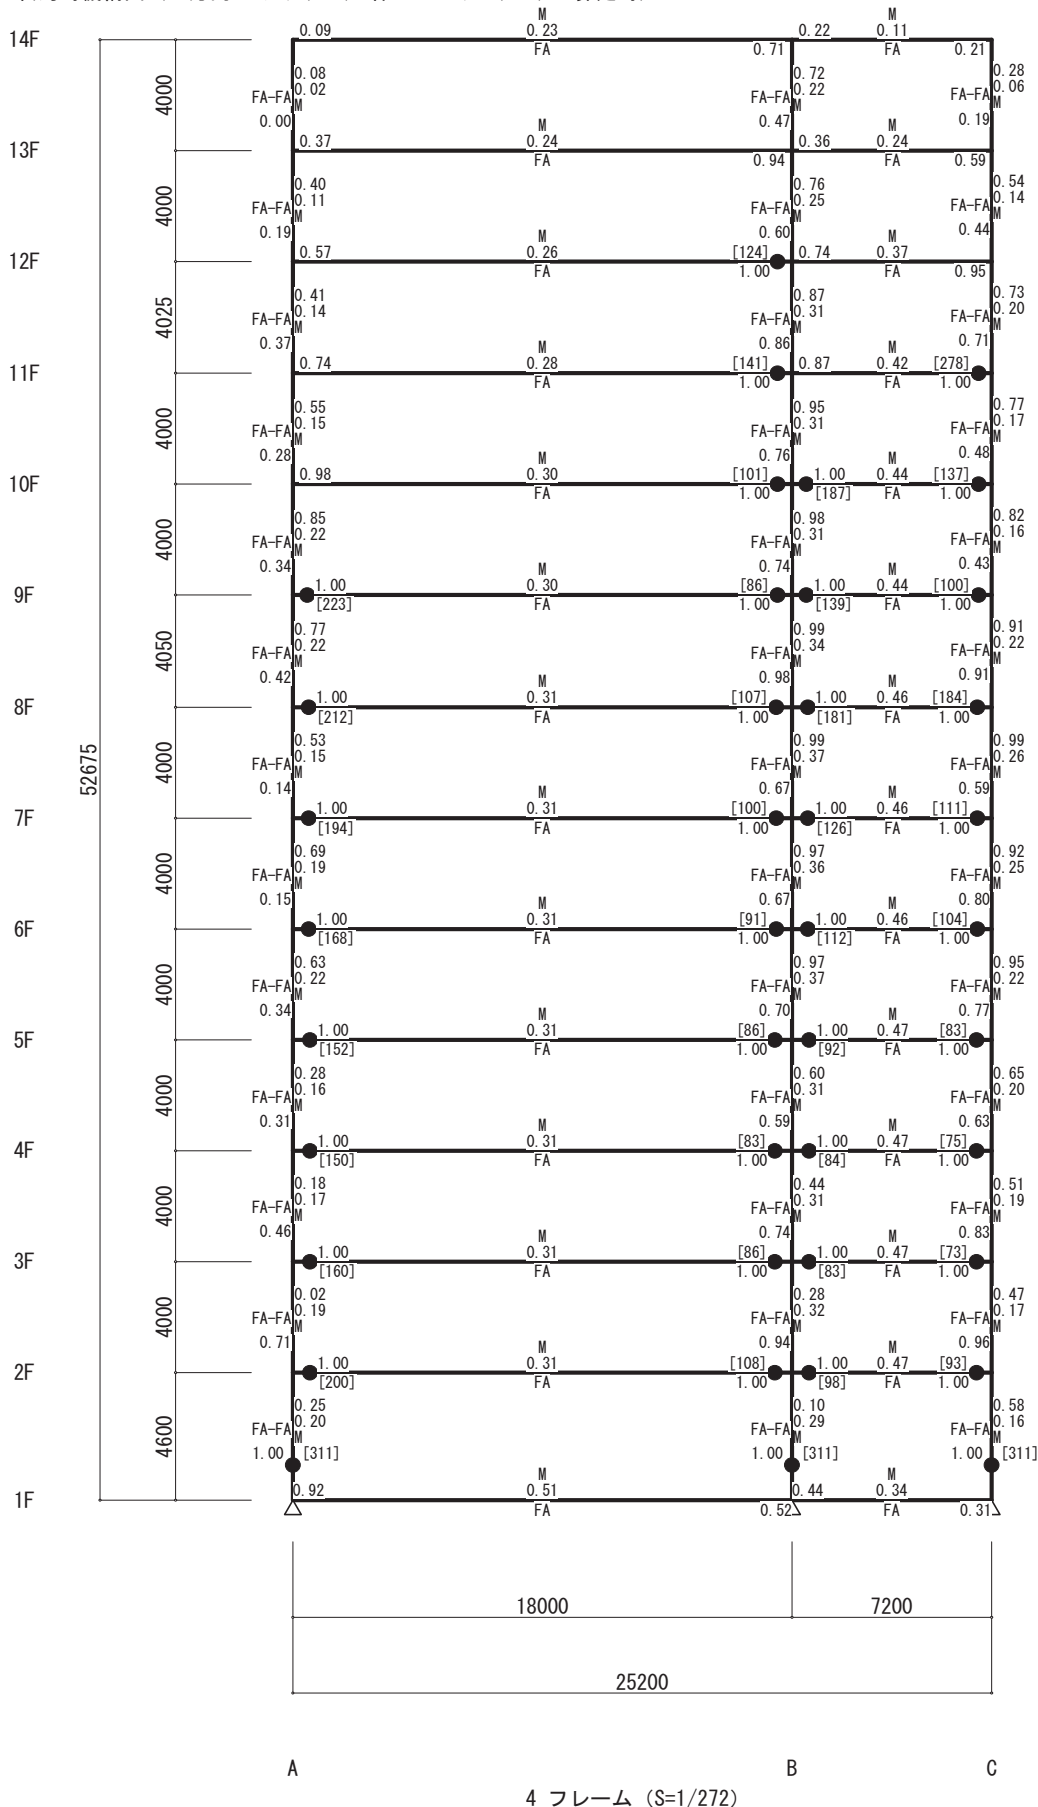


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

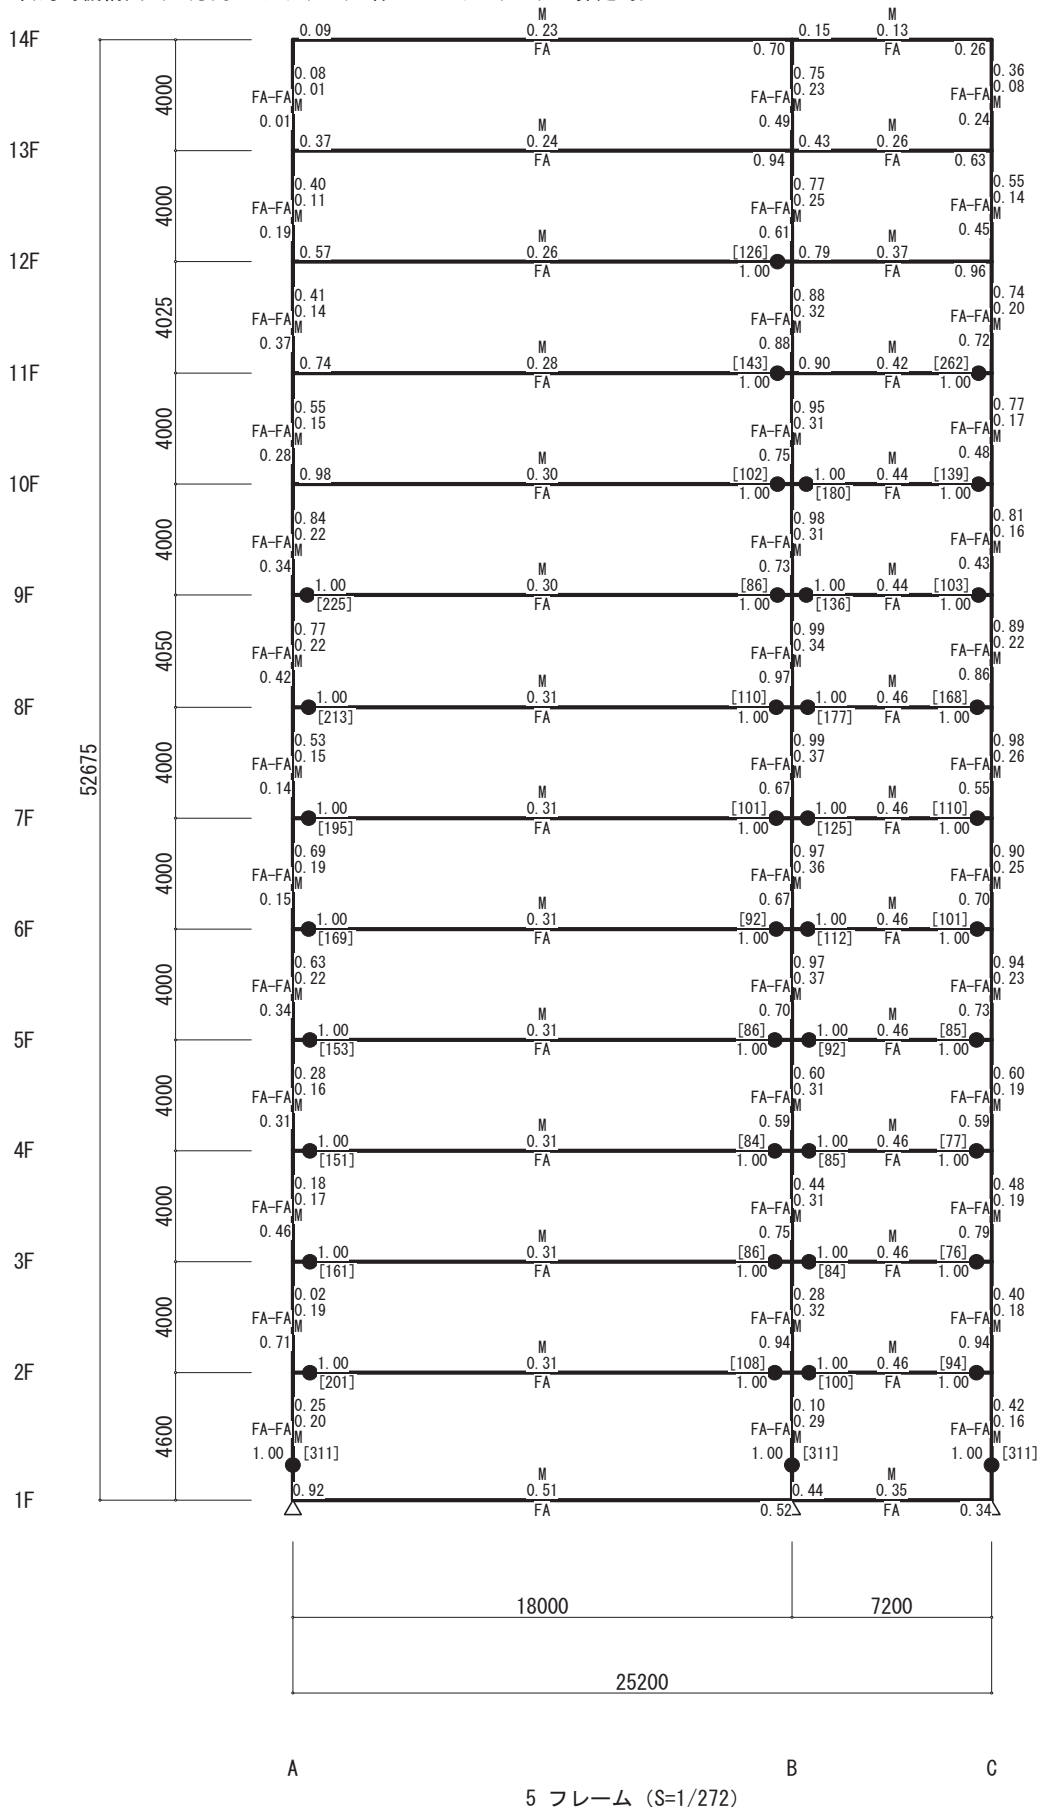


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

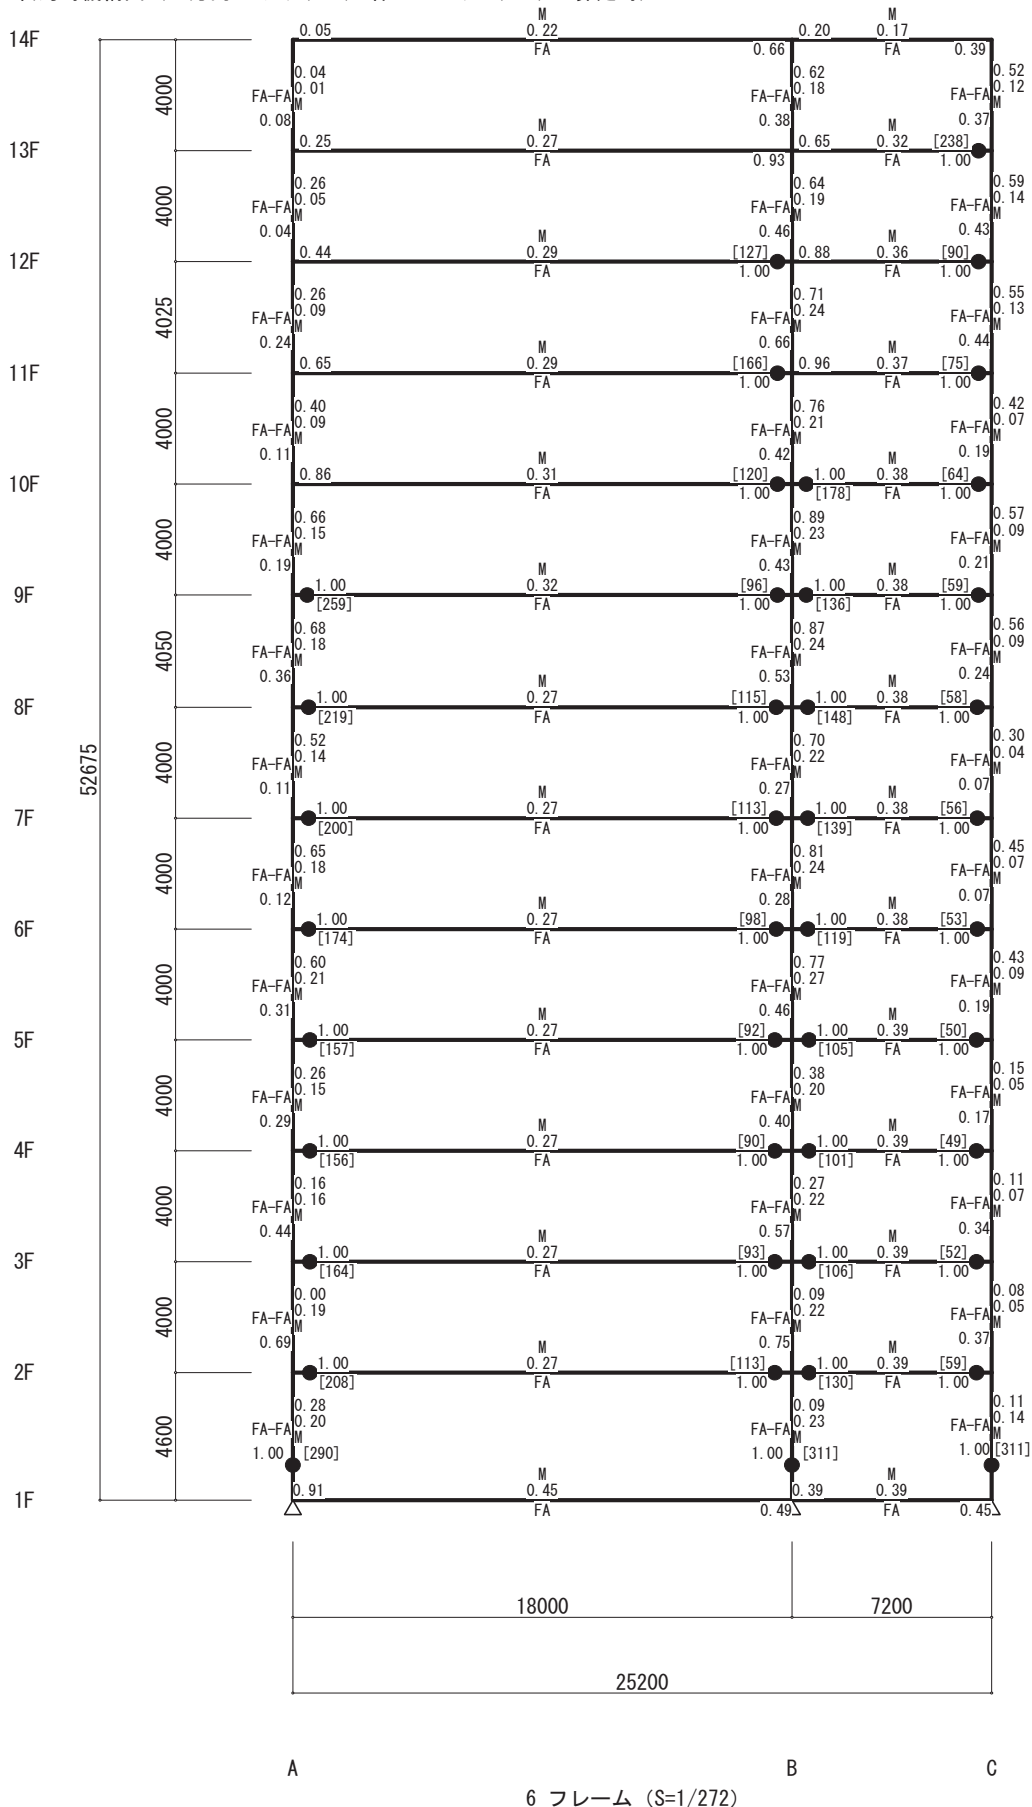


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

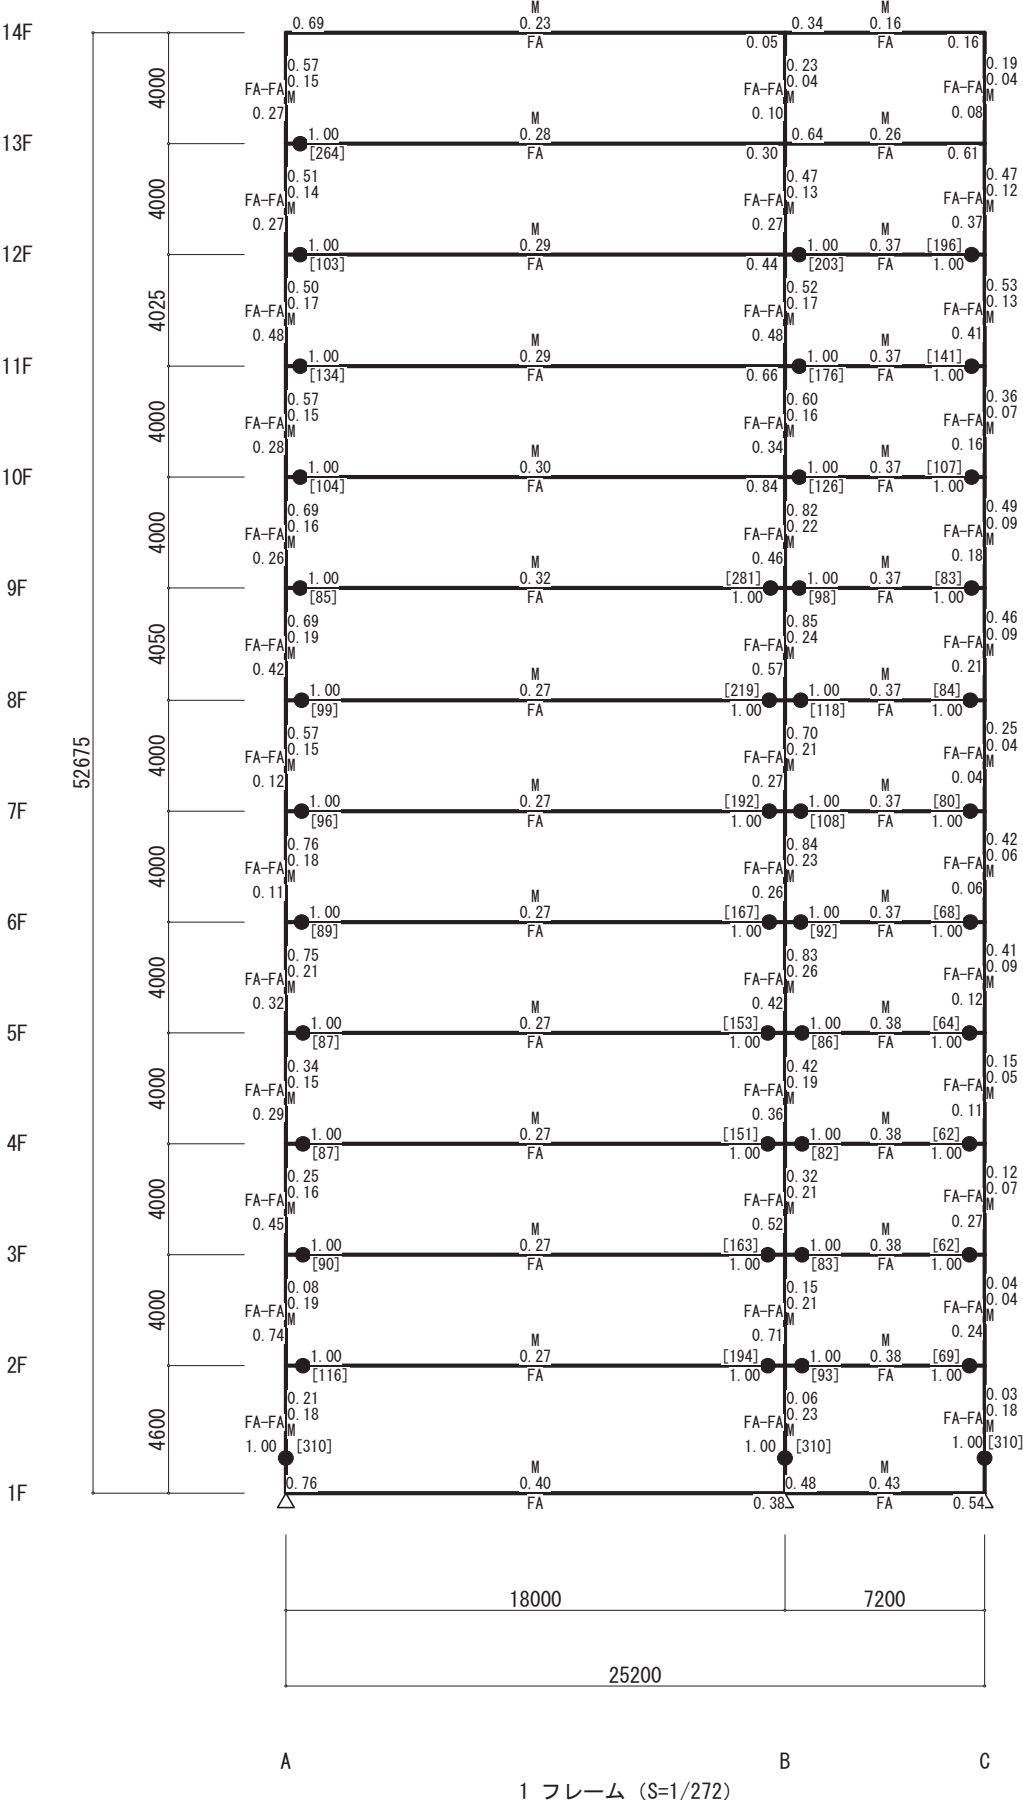


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

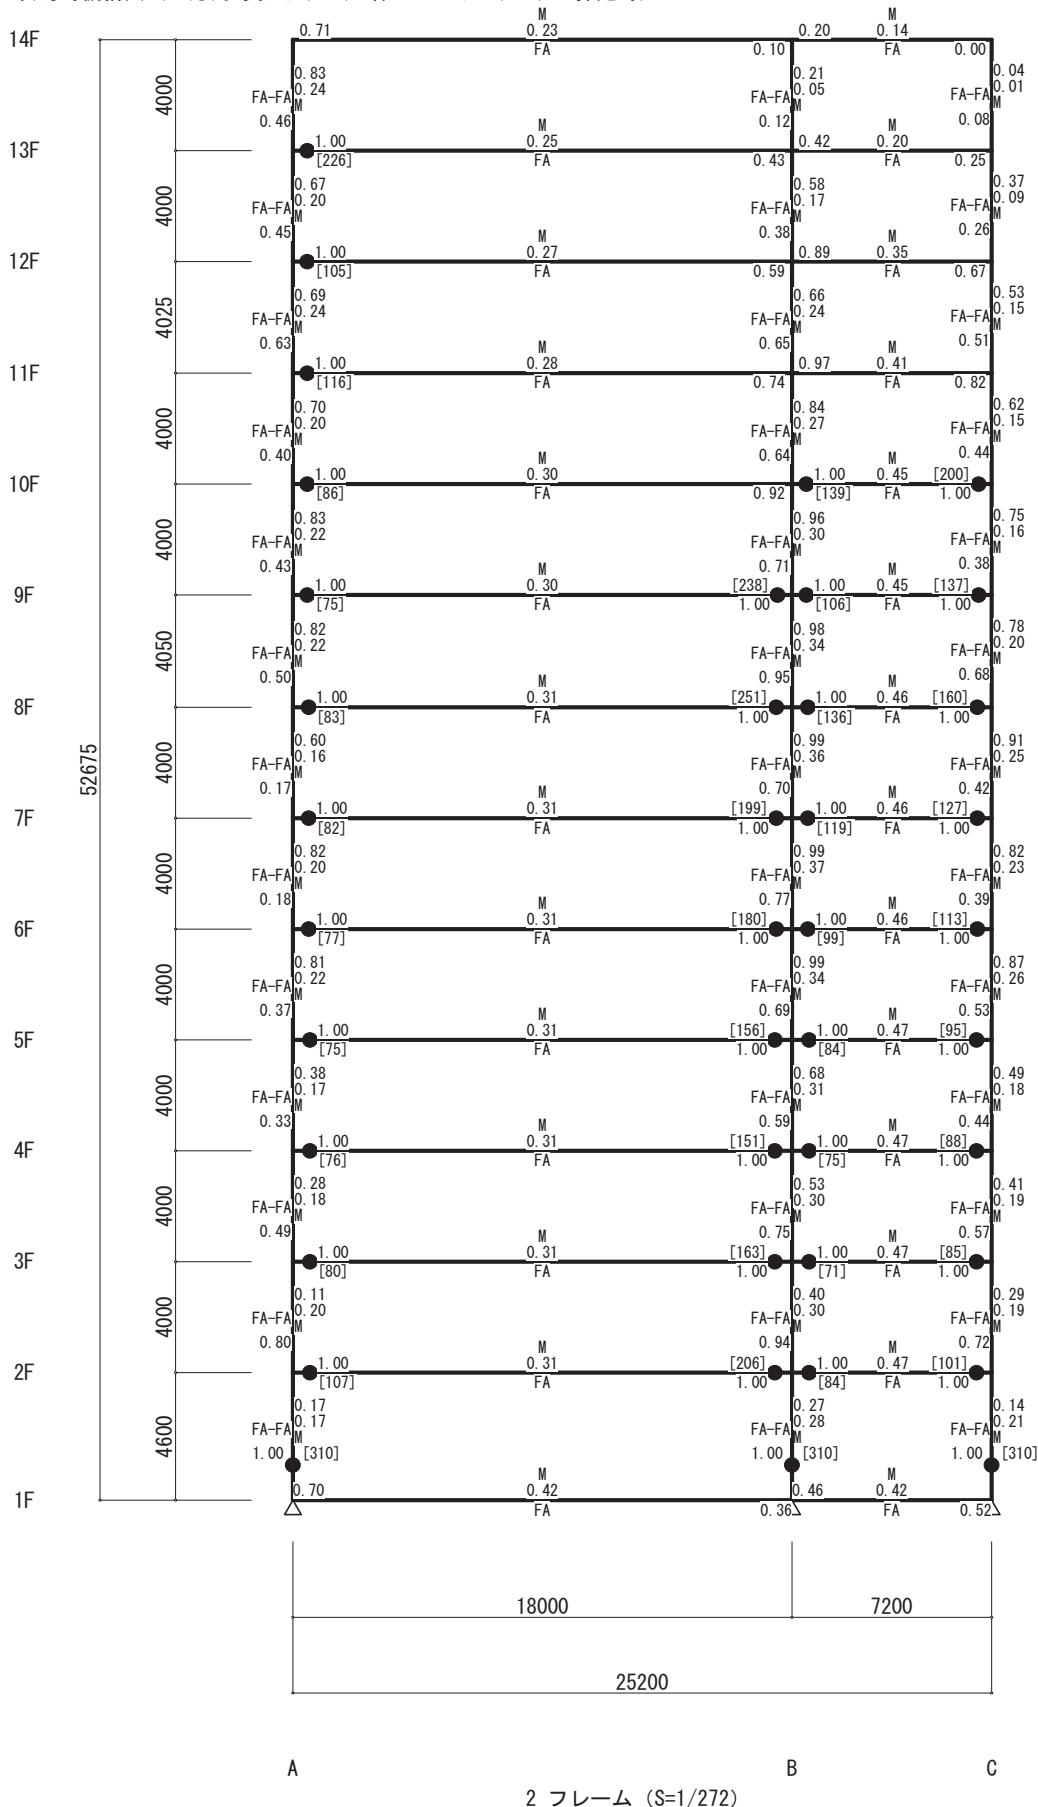


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

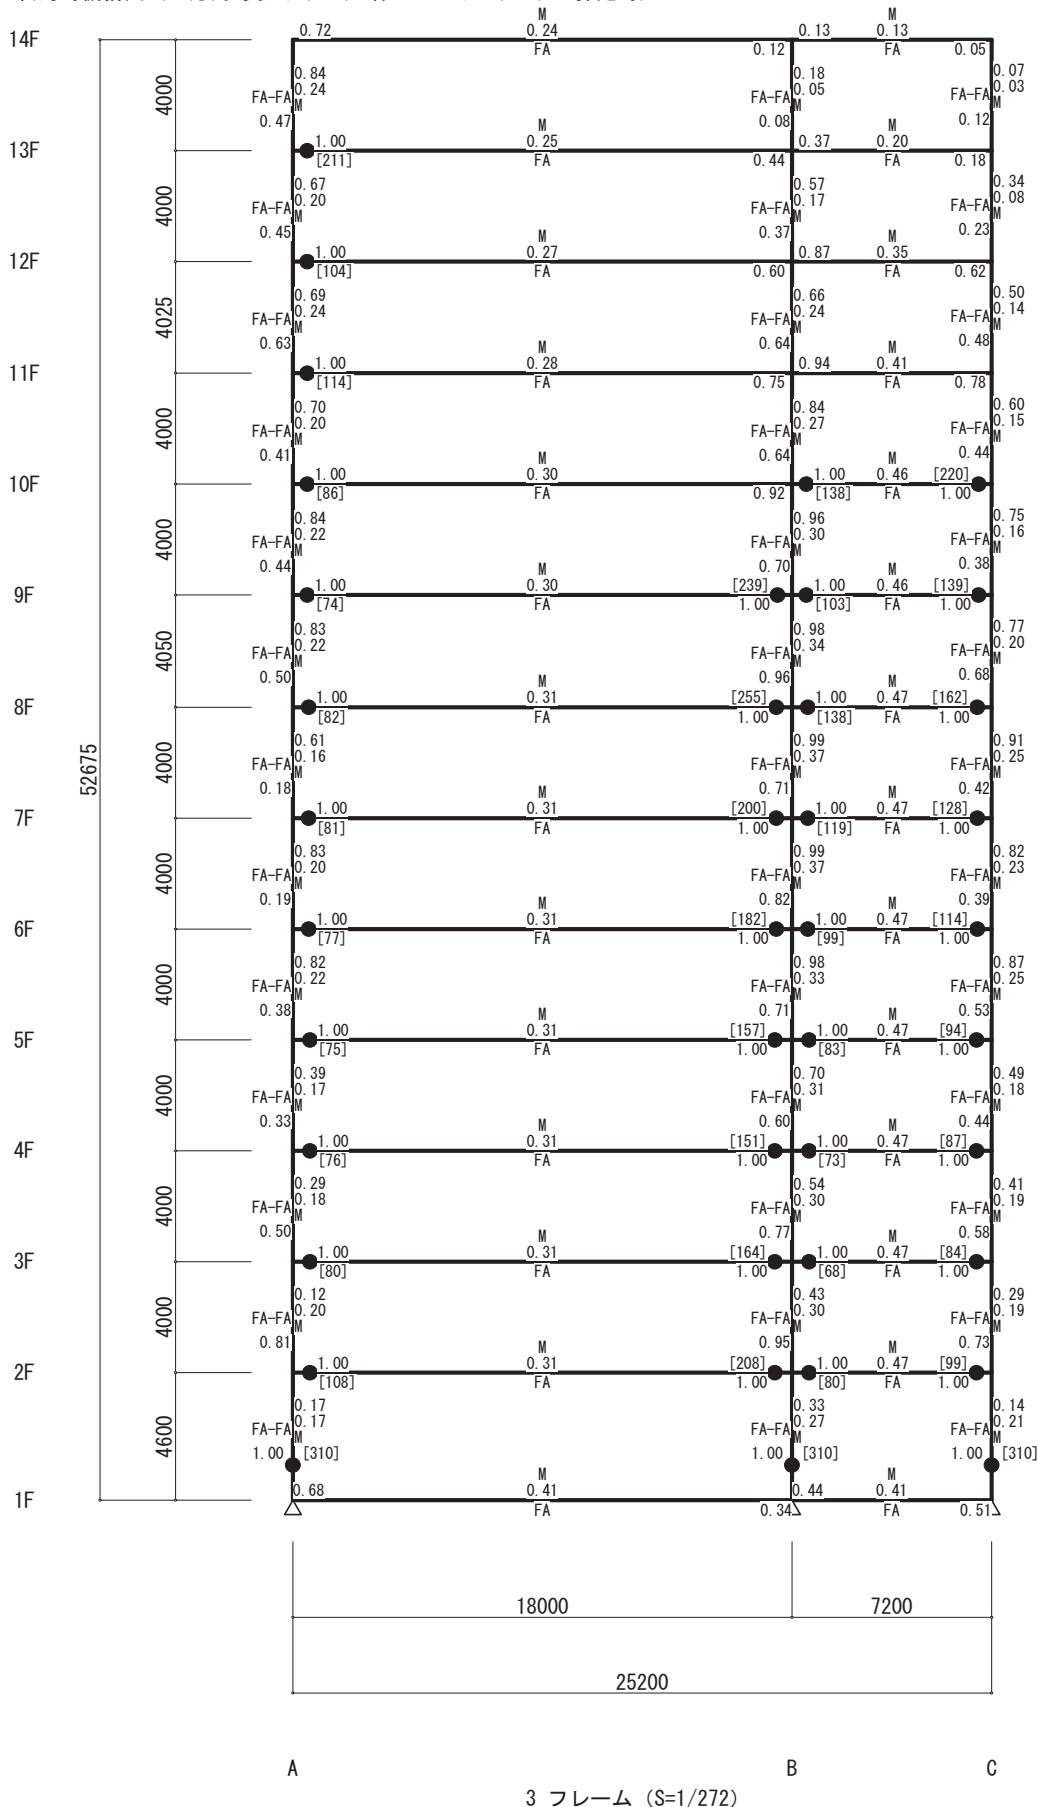


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

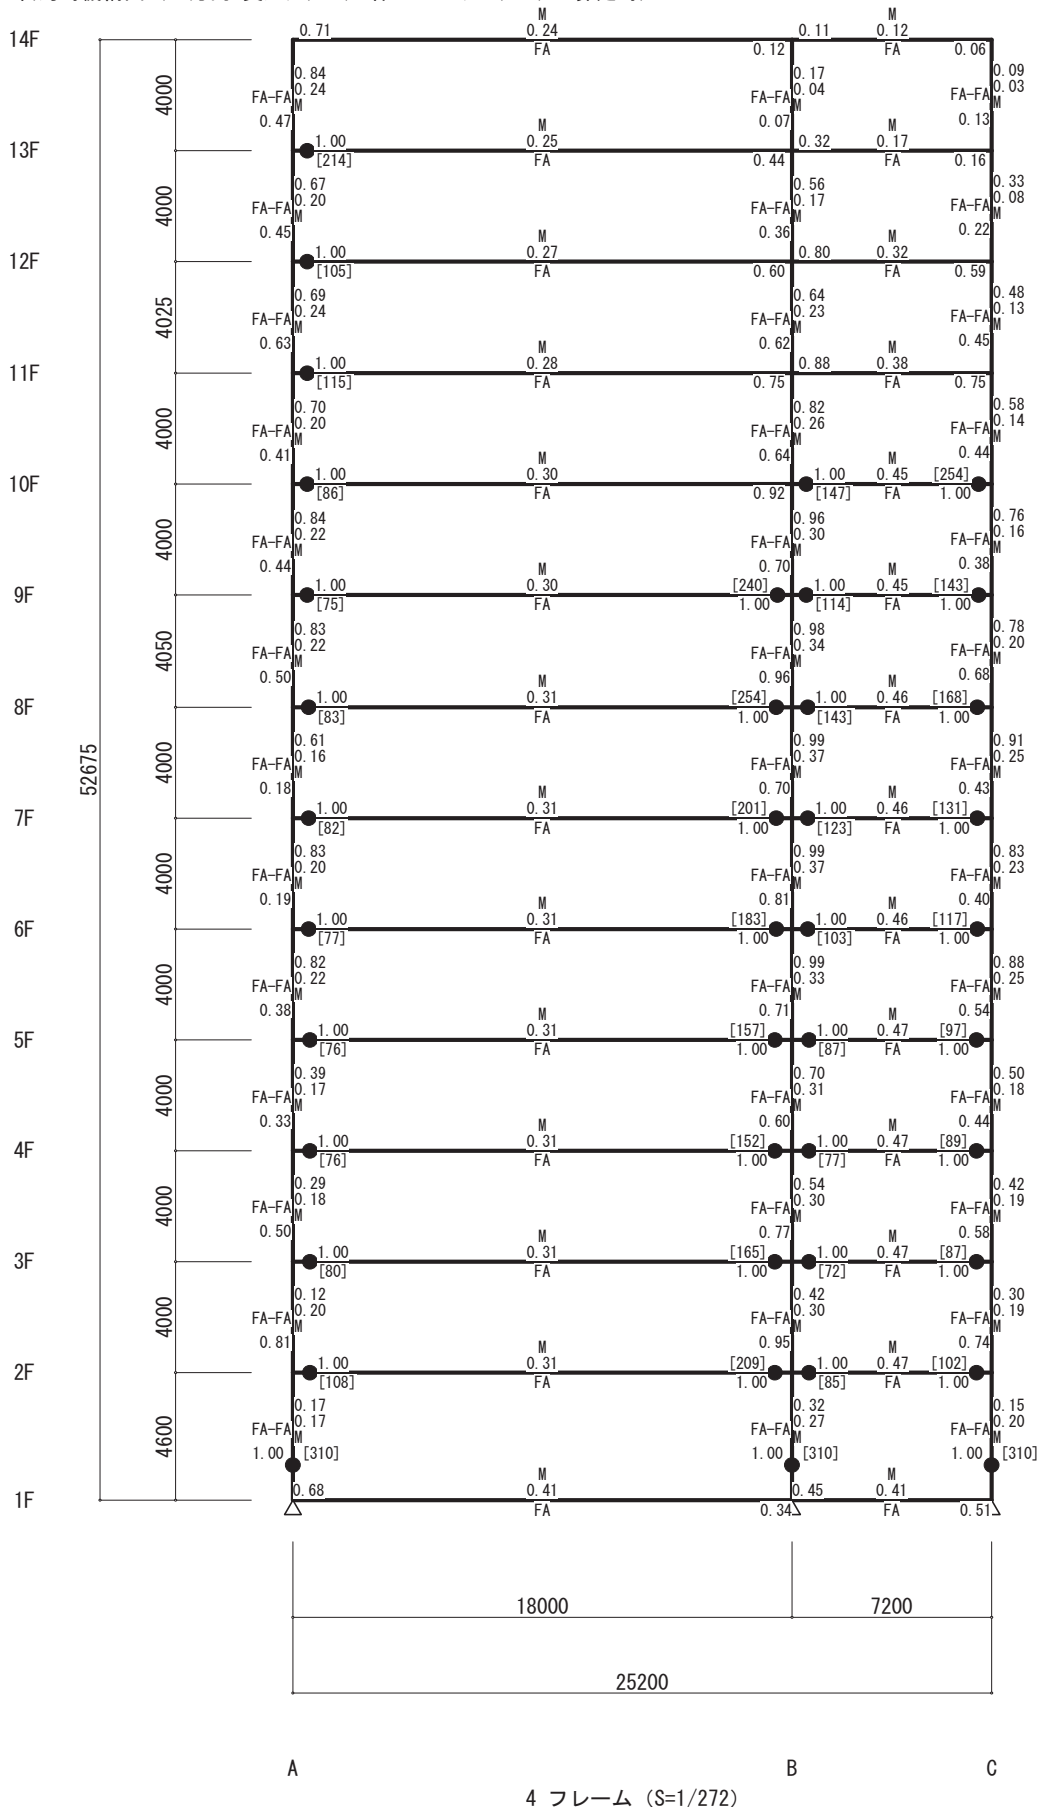

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

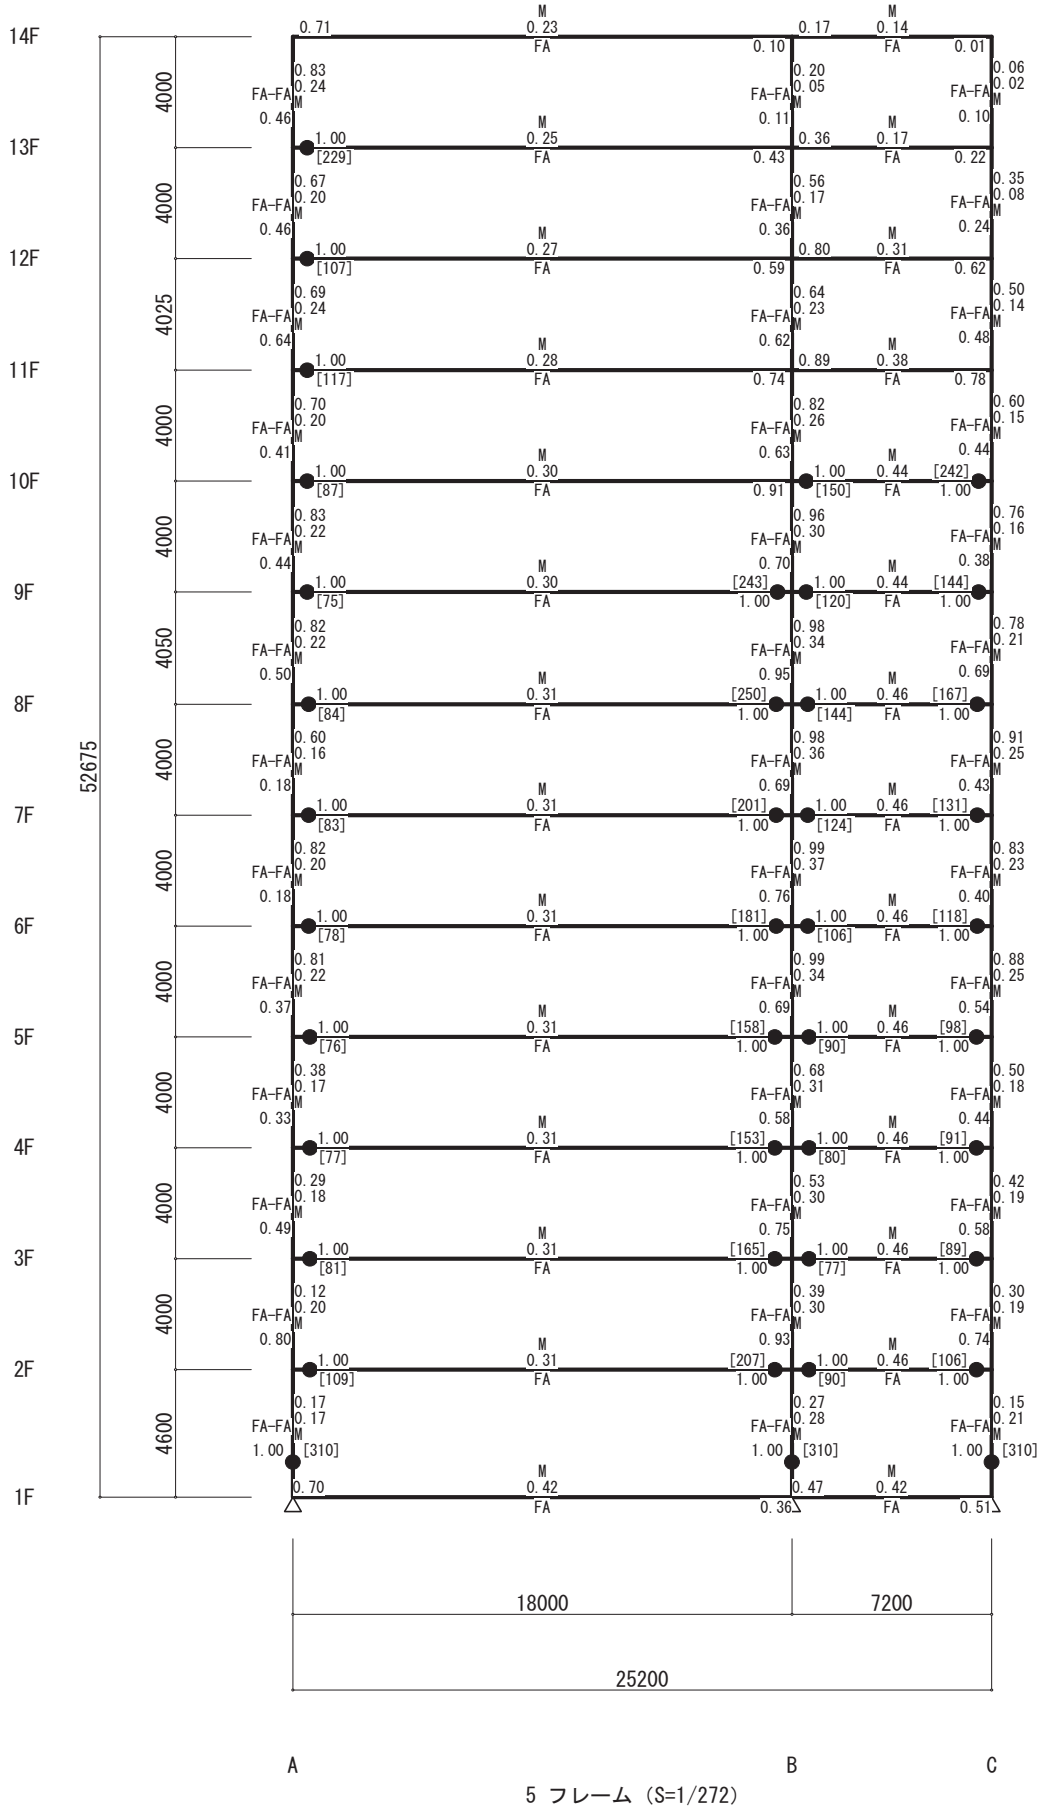



終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


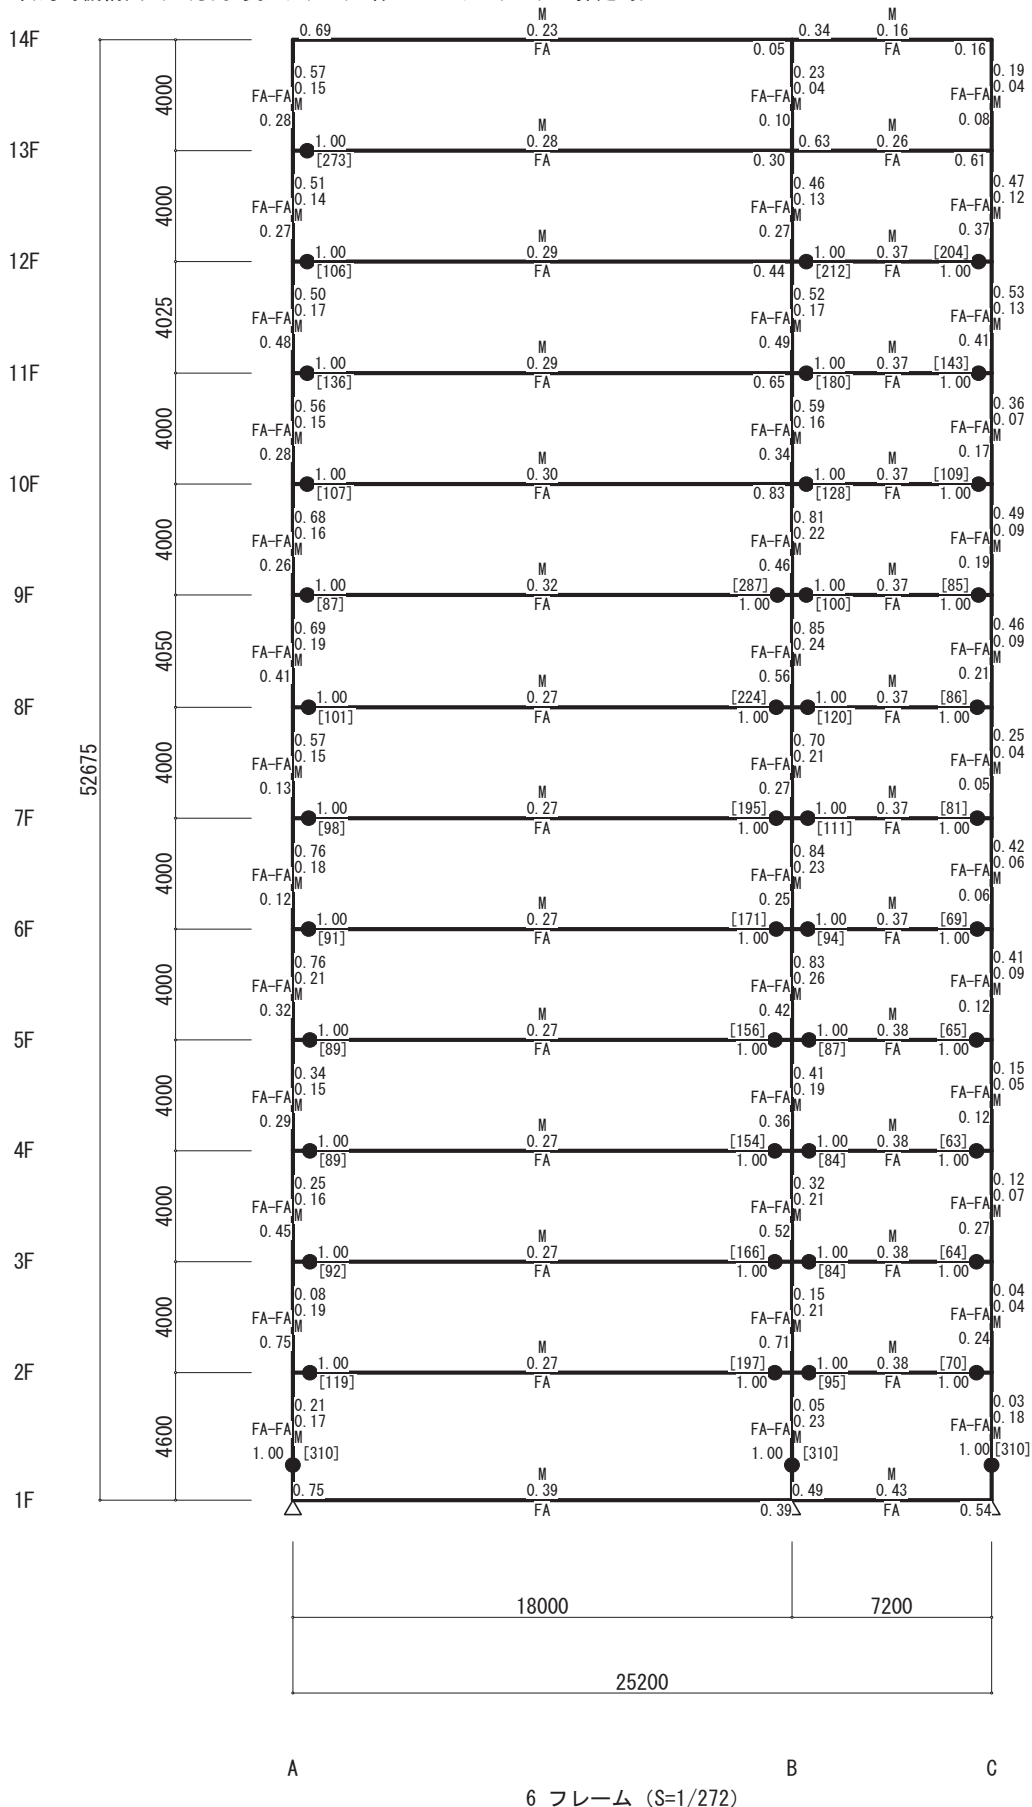


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

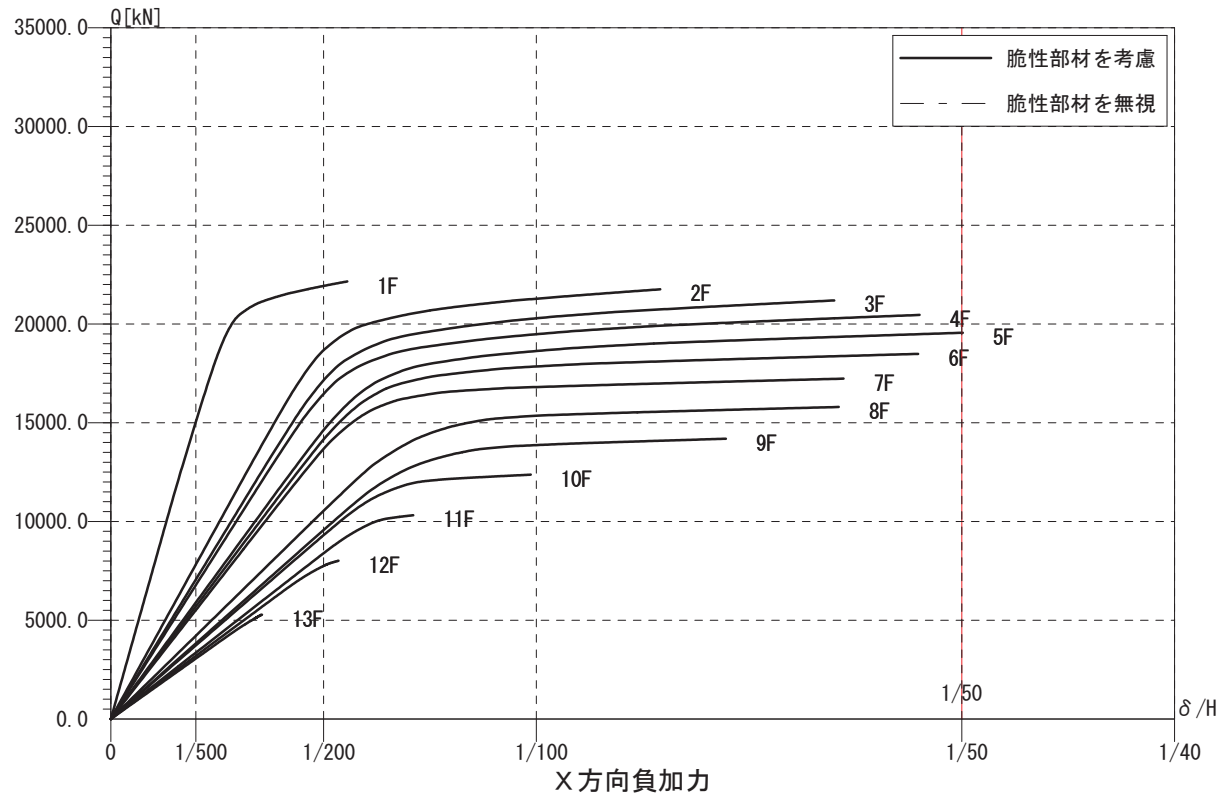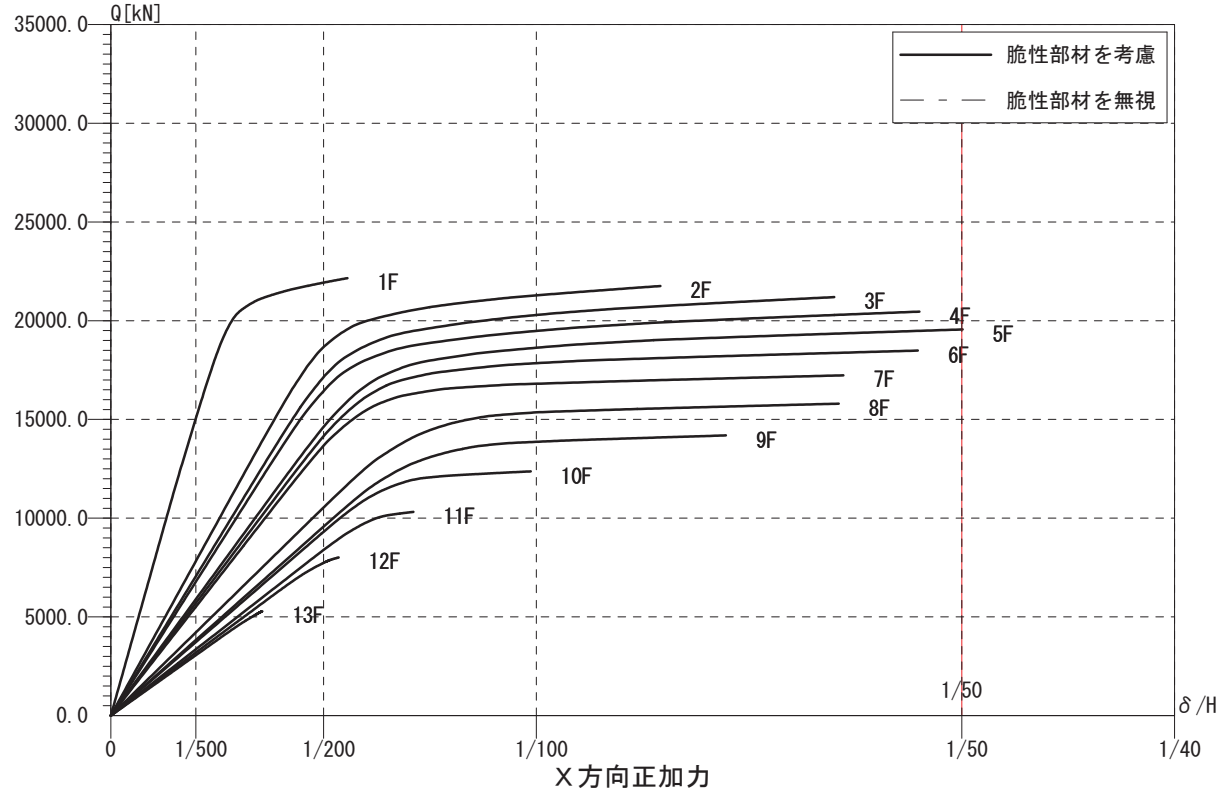

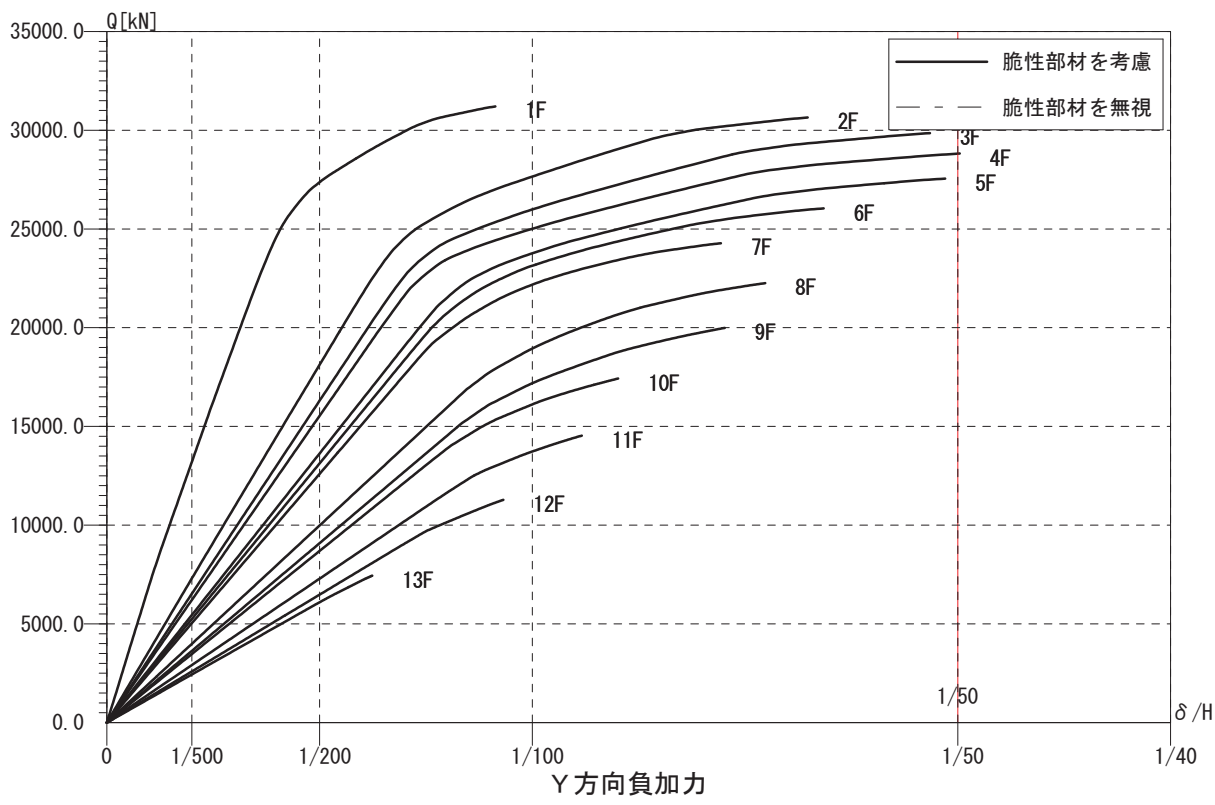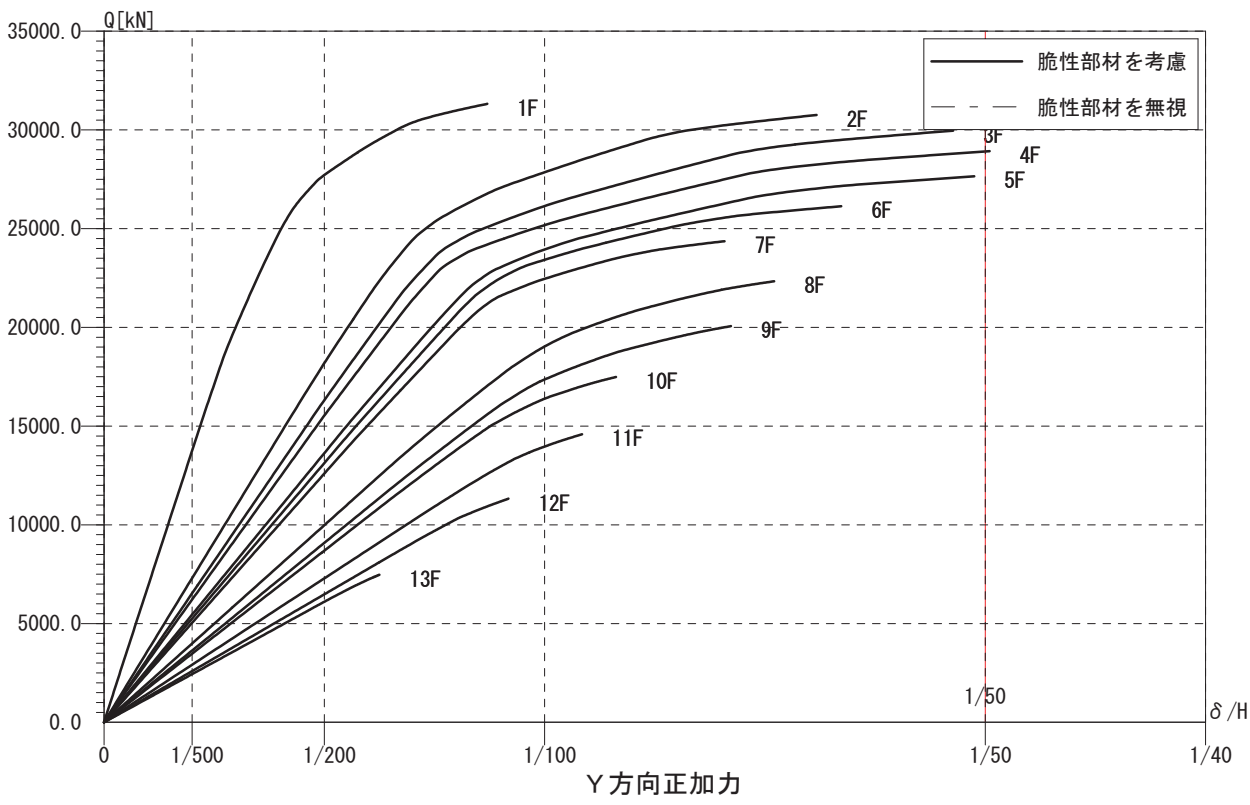

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

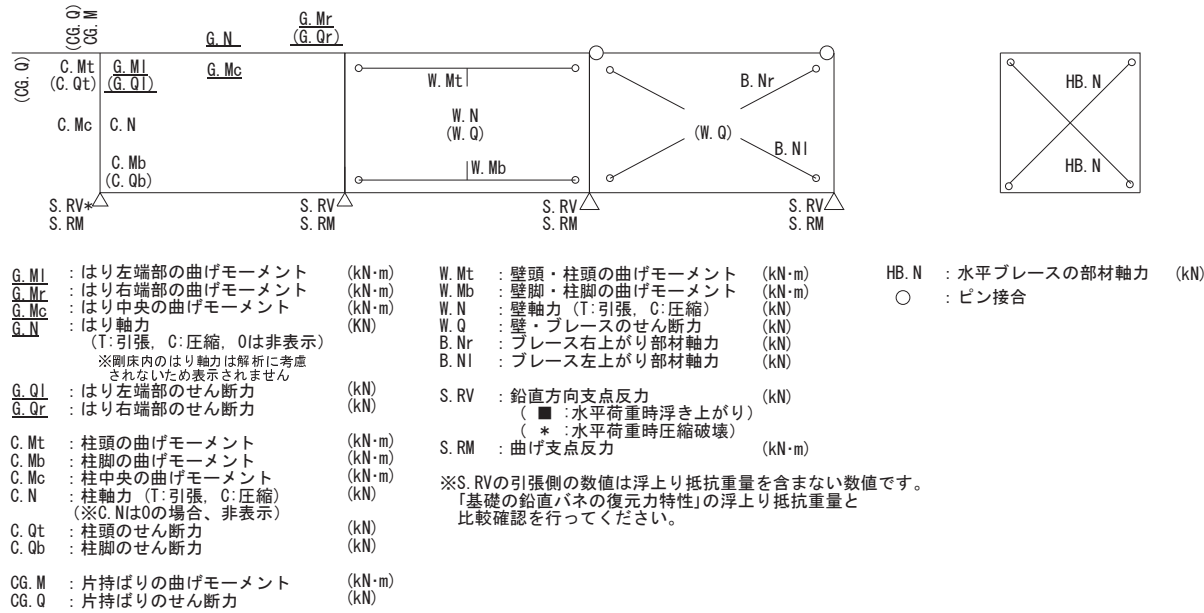

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		37.7 (12.6)		744.6 (224.4)		586.6 (162.5)		848.6 (219.0)		161.8 (22.8)					
14F	4000	128.2 (19.0)	128.2 (12.6)	82.9 (355.5)	833.3 (224.4)	63.2 (583.1)	1328.3 (162.5)	1.4 (576.3)	1314.7 (219.0)	728.1 (364.7)	60.3 (22.8)	850.8 (364.7)	2.2 (22.8)	79.8 (33.9)	161.8 (33.9)
		90.1	20.4T	122.3	216.4T	162.1	60.3C	162.0	54.7T	121.3	201.6C	94.0	30.5C		
			52.0 (19.0)	435.0 (138.6)	588.8 (355.5)	1369.2 (390.3)	1004.1 (583.1)	1250.8 (347.0)	990.6 (576.3)	1414.3 (384.0)	608.2 (364.7)	606.1 (150.4)	26.2 (33.9)		
13F	4000	614.8 (232.6)	562.8 (138.6)	63.9 (579.5)	1287.2 (390.3)	35.9 (390.3)	1612.9 (739.1)	1247.7 (347.0)	1.5 (740.4)	1610.9 (740.4)	31.8 (572.4)	1283.1 (572.4)	477.0 (150.4)	64.6 (241.4)	632.4 (241.4)
	4000	149.6	170.9T	128.1	478.8T	134.6	100.4C	130.1	87.5T	138.2	446.1C	149.5	192.5C		
	4025		315.6 (232.6)	984.5 (297.9)	1030.9 (579.5)	1656.6 (475.9)	1343.6 (739.1)	1638.2 (464.8)	1350.6 (740.4)	1631.0 (467.7)	1006.7 (572.4)	1219.4 (316.4)	333.4 (241.4)		
12F	4025	844.9 (333.5)	1160.6 (297.9)	88.0 (777.9)	1723.5 (475.9)	56.7 (475.9)	2021.2 (921.6)	1708.1 (464.8)	35.0 (920.0)	2024.1 (920.0)	1736.5 (467.7)	52.8 (760.3)	1683.1 (572.4)	1058.8 (316.4)	886.0 (357.8)
	4025	173.7	484.9T	158.0	671.0T	166.4	107.1C	172.6	85.1T	153.1	611.9C	165.9	524.8C		
	4000		497.5 (333.5)	1680.8 (496.1)	1407.5 (777.9)	2080.1 (593.7)	1688.4 (921.6)	2063.6 (590.1)	1678.9 (920.0)	2053.8 (586.4)	1377.0 (760.3)	1920.8 (507.3)	554.2 (357.8)		
11F	4000	1393.4 (467.7)	1891.0 (496.1)	105.1 (995.1)	2468.1 (593.7)	57.3 (593.7)	2576.4 (1012.6)	2184.8 (590.1)	60.6 (1002.2)	2553.0 (586.4)	2408.4 (958.0)	1731.6 (507.3)	1366.6 (432.4)		
	4000	458.0	1001.1T	477.9	783.6T	551.3	105.9C	548.6	75.8T	492.3	707.0C	501.9	1052.0C		
	4000		477.3 (467.7)	2157.0 (615.6)	1512.2 (995.1)	2079.7 (593.7)	1473.9 (1012.6)	2063.5 (590.1)	1455.7 (1002.2)	2053.3 (586.4)	1423.7 (958.0)	1972.2 (564.2)	362.9 (432.4)		
10F	4000	1798.3 (613.9)	2275.6 (615.6)	59.3 (1146.0)	2840.1 (593.7)	57.8 (593.7)	2790.8 (1156.3)	2185.0 (590.1)	60.8 (1148.9)	2776.5 (586.4)	2719.8 (1090.8)	2090.3 (564.2)	1609.3 (527.5)		
	4000	570.5	1638.3T	548.1	778.3T	478.1	104.2C	478.8	65.9T	538.3	746.5C	554.3	1637.5C		
	4000		657.3 (613.9)	2149.3 (613.5)	1743.9 (1146.0)	2078.5 (593.6)	1834.6 (1156.3)	2063.4 (590.0)	1818.9 (1148.9)	2052.6 (586.4)	1643.2 (1090.8)	1979.9 (566.3)	500.7 (527.5)		
9F	4050	1610.4 (846.7)	2267.7 (613.5)	59.2 (1311.5)	2601.2 (593.6)	58.6 (593.6)	2428.6 (1143.7)	2184.7 (590.0)	60.7 (1137.1)	2414.1 (586.4)	2507.2 (1261.8)	2097.8 (566.3)	1479.2 (778.0)		
	4050	104.1	2282.9T	54.6	782.7T	112.6	99.8C	111.5	53.3T	48.0	791.8C	96.2	2235.0C		
	4000		1818.5 (846.7)	4430.2 (1246.7)	2710.4 (1311.5)	2110.8 (601.3)	2203.5 (1143.7)	2097.9 (599.0)	2191.1 (1137.1)	2093.8 (596.6)	2603.2 (1261.8)	4134.4 (1164.4)	1671.6 (778.0)		
8F	4000	2727.3 (1130.8)	4545.9 (1246.7)	57.8 (1696.9)	3938.5 (601.3)	54.0 (601.3)	2122.0 (960.7)	2214.8 (590.0)	58.5 (953.7)	2108.5 (596.6)	3740.0 (1605.4)	4249.4 (1164.4)	2462.7 (1009.3)		
	4000	465.7	3582.8T	544.8	169.4T	200.7	91.9C	201.1	39.7T	529.2	258.4C	444.2	3453.0C		
	4000		1795.9 (1130.8)	4427.9 (1246.6)	2848.9 (1696.9)	2111.3 (602.0)	1720.7 (960.7)	2097.8 (599.0)	1706.3 (953.7)	2089.5 (595.9)	2681.6 (1605.4)	4132.7 (1164.5)	1574.3 (1009.3)		
7F	4000	2751.9 (1160.1)	4547.7 (1246.6)	59.9 (1684.1)	3802.0 (602.0)	55.9 (602.0)	2605.4 (1143.1)	2214.7 (599.0)	58.5 (1136.8)	2592.6 (595.9)	3659.8 (1615.6)	4252.0 (1164.5)	2558.4 (1065.6)		
	4000	431.7	4888.3T	433.9	438.2C	319.1	83.3C	319.0	23.6T	428.6	271.1T	427.2	4677.2C		
	4000		1888.5 (1160.1)	4398.9 (1238.2)	2934.2 (1684.1)	2108.3 (601.3)	1967.2 (1143.1)	2097.2 (598.8)	1954.6 (1136.8)	2090.9 (596.4)	2802.6 (1615.6)	4162.4 (1172.5)	1703.9 (1065.6)		
6F	4000	2628.2 (1250.8)	4516.7 (1238.3)	58.9 (1742.4)	3685.4 (601.3)	56.2 (601.3)	2355.7 (1176.7)	2214.5 (598.8)	58.7 (1171.9)	2345.9 (596.4)	3568.1 (1688.5)	4279.8 (1172.5)	2458.5 (1173.1)		
	4000	126.7	6185.6T	200.6	1038.3C	2.4	74.0C	2.1	8.1T	191.1	808.0T	112.3	5909.7C		
	4000		2374.9 (1250.8)	4455.1 (1253.4)	3284.2 (1742.4)	2143.0 (610.4)	2350.9 (1176.7)	2132.8 (608.0)	2341.7 (1171.9)	2125.8 (605.6)	3185.8 (1688.5)	4242.3 (1194.2)	2233.9 (1173.1)		
5F	4000	2194.5 (1302.1)	4569.4 (1253.4)	57.2 (1872.1)	3422.6 (610.4)	54.3 (610.4)	2036.8 (1250.3)	2244.7 (608.0)	55.9 (1245.0)	2025.6 (605.6)	3296.2 (1813.5)	4356.3 (1194.2)	2008.4 (1213.9)		
	4000	409.6	7500.1T	321.6	1641.7C	463.9	64.0C	464.4	8.4C	330.8	1355.1T	419.4	7166.0C		
	4000		3013.8 (1302.1)	4436.3 (1248.4)	4065.7 (1872.1)	2141.1 (610.0)	2964.6 (1250.3)	2132.3 (607.9)	2954.4 (1245.0)	2125.7 (605.8)	3957.9 (1813.5)	4258.6 (1199.0)	2847.2 (1213.9)		
4F	4000	1538.4 (1313.4)	4552.2 (1248.4)	58.0 (1863.4)	2621.8 (610.4)	55.1 (610.4)	1421.1 (1309.7)	2244.6 (607.9)	56.1 (1306.2)	1413.8 (605.8)	2542.1 (1828.4)	4374.3 (1199.0)	1411.4 (1258.9)		
	4000	1088.3	8808.2T	1105.0	2240.5C	1198.4	53.7C	1198.6	24.8C	1114.6	1906.9T	1106.3	8425.9C		
	4000		3715.0 (1313.4)	4407.3 (1240.2)	4831.8 (1863.4)	2137.8 (609.2)	3817.8 (1309.7)	2131.8 (607.8)	3811.1 (1306.2)	2127.1 (606.3)	4771.4 (1828.4)	4287.3 (1206.8)	3624.1 (1258.9)		
3F	4000	806.9 (1485.6)	4522.0 (1240.2)	57.3 (1918.1)	1824.3 (609.2)	55.5 (609.2)	564.1 (1254.2)	2244.2 (607.8)	56.2 (1251.6)	558.9 (606.3)	1757.5 (1886.4)	4401.8 (1206.8)	663.2 (1372.7)		
	4000	2164.2	10104.1T	2011.9	2835.1C	1944.3	43.8C	1944.3	39.4C	2015.4	2469.0T	2082.2	9687.5C		
	4000		5135.3 (1485.6)	4374.5 (1232.2)	5848.0 (1918.1)	2131.8 (608.4)	4452.7 (1254.2)	2128.6 (607.6)	4447.5 (1251.6)	2126.6 (606.9)	5788.3 (1886.4)	4310.5 (1214.4)	4827.5 (1372.7)		
2F	4600	638.2 (1039.7)	4497.1 (1232.2)	61.3 (1759.0)	2248.4 (608.4)	58.3 (608.4)	74.5 (1537.7)	2246.4 (607.6)	58.9 (1537.2)	75.7 (606.9)	771.3 (1858.7)	4433.0 (1214.4)	517.1 (957.9)		
	4600	3029.6	11370.1T	3270.8	3437.7C	3611.8	37.5C	3611.8	48.2C	3503.7	3053.6T	2720.3	10936.7C		
	4600		5420.9 (1039.7)	3454.5 (1232.2)	7316.5 (1759.0)	3334.8 (999.6)	7148.1 (1537.7)	3321.8 (991.0)	7146.8 (1537.2)	3511.4 (1018.9)	7778.6 (1858.7)	4923.4 (1276.5)	4923.4 (957.9)		
1F		12623.0 0.0	4420.9 (1232.7)	983.2 0.0	3658.5 (999.6)	263.6 (999.6)	41.2 0.0	245.7 (991.0)	21.4 0.0	3303.0 (1018.9)	156.8 0.0	328.1 (1276.5)	12227.8 0.0		
		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000													
		1	2	3	4	5	6								
		A フレーム (S=1/272)													

52675	4000	262.0 (74.0)	262.0 (45.9)	96.7	1032.5 (448.0)	963.9 (249.6)	65.2	1506.9 (669.5)	673.4 (186.2)	3.2	1528.6 (679.3)	861.6 (256.5)	61.8	1073.4 (465.5)	88.2 (52.2)	99.6	287.4 (85.6)	15.1C
		113.9	8.6T		136.5	217.4T		168.0	64.2C		170.0	60.2T		142.3	204.6C		116.3	
			34.2 (74.0)		658.6 (206.5)	759.6 (448.0)		1545.5 (441.0)	1171.0 (669.5)		1414.1 (393.2)	1188.5 (679.3)		1600.7 (438.6)	788.7 (465.5)		869.8 (218.1)	
	4000	794.1 (317.6)	828.3 (206.5)	84.9	1528.7 (685.3)	1629.7 (441.0)	42.1	1791.7 (799.0)	1417.2 (393.2)	1.5	1782.4 (790.3)	1556.8 (438.6)	22.0	1512.1 (671.3)	700.2 (218.1)	84.8	815.0 (328.9)	191.0C
		159.0	172.5T		158.0	472.7T		193.8	112.3C		201.9	91.3T		169.5	427.4C		157.2	
			476.2 (317.6)		1359.4 (403.7)	1212.7 (685.3)		1671.5 (479.5)	1404.2 (799.0)		1619.9 (466.5)	1378.7 (790.3)		1608.5 (462.9)	1173.1 (671.3)		1517.2 (405.5)	
	4025	1071.1 (452.3)	1547.3 (403.7)	93.9	1927.8 (887.9)	1781.1 (479.5)	54.8	2006.2 (921.5)	1738.8 (466.5)	59.5	1965.7 (903.0)	1724.4 (462.9)	58.0	1838.1 (840.7)	1402.6 (405.5)	57.3	1016.6 (409.9)	560.2C
		160.8	539.3T		140.9	571.9T		151.8	125.3C		148.4	73.4T		146.2	489.4C		191.7	
			749.4 (452.3)		2037.3 (598.3)	1646.1 (887.9)		2094.4 (597.3)	1702.6 (921.5)		2043.1 (584.1)	1668.9 (903.0)		2030.6 (580.4)	1545.6 (840.7)		1949.4 (545.0)	
	4000	1521.0 (507.2)	2270.4 (598.3)	116.6	2597.2 (1036.0)	2206.0 (597.3)	55.8	2554.5 (1000.8)	2162.7 (584.1)	59.8	2522.1 (983.9)	2148.0 (580.4)	58.7	2459.4 (966.8)	1974.4 (545.0)	12.5	1316.1 (410.3)	1058.3C
		506.7	1090.0T		525.2	608.1T		553.0	139.2C		554.2	49.0T		525.8	534.8C		495.6	
			507.7 (507.2)		2175.7 (621.3)	1546.8 (1036.0)		2093.5 (597.3)	1448.5 (1000.8)		2043.3 (584.3)	1413.7 (983.9)		2030.4 (580.5)	1407.8 (966.8)		1960.7 (561.6)	
	4000	1789.7 (598.1)	2297.4 (621.3)	60.9	2835.6 (1132.2)	2507.3 (597.3)	56.6	2808.6 (1147.1)	2163.6 (584.3)	60.2	2778.5 (1131.6)	2148.9 (580.5)	59.3	2705.6 (1068.9)	2083.0 (561.6)	61.2	1635.7 (520.8)	1572.3C
		593.5	1662.6T		571.2	627.0T		514.5	153.7C		515.3	23.2T		567.9	567.6C		594.0	
			602.6 (598.1)		2165.3 (618.4)	1693.3 (1132.2)		2091.2 (596.9)	1779.6 (1147.1)		2044.2 (584.6)	1747.9 (1131.6)		2030.9 (580.8)	1569.8 (1068.9)		1970.1 (564.2)	
	4050	1684.3 (866.4)	2286.9 (618.4)	60.8	2678.6 (1333.0)	2206.6 (596.9)	57.7	2476.2 (1152.3)	2164.6 (584.6)	60.2	2447.5 (1138.8)	2151.2 (580.8)	60.2	2553.2 (1268.6)	2092.2 (564.2)	61.1	1522.4 (784.7)	2093.7C
		70.1	2237.3T		203.0	657.2T		142.7	164.7C		141.4	3.5C		15.7	606.7C		66.7	

B フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		151.0 (49.4)		232.6 (66.0)		181.2 (53.7)		308.1 (83.0)		180.0 (38.6)							
14F	4000	204.9 (79.3)	27.0	393.7 (181.1)	242.7 (66.0)	5.1	438.0 (206.7)	205.4 (53.7)	12.1	470.6 (214.1)	289.4 (83.0)	9.3	405.9 (179.4)	97.9 (38.6)	41.0	180.0 (69.4)	
		46.2	78.9T	31.5	1.7C		24.7	13.1C		42.3	41.1T		47.2	38.8C		41.2 68.0C	
		112.4 (79.3)		350.7 (104.5)	330.8 (181.1)		494.3 (140.1)	388.7 (206.7)		506.6 (138.8)	385.9 (214.1)		443.4 (121.2)	311.5 (179.4)		387.4 (102.2) 97.6 (69.4)	
13F	4000	289.5 (127.4)	25.6	534.3 (261.0)	514.4 (140.1)	10.0	598.5 (294.5)	492.8 (138.8)	6.9	549.9 (268.2)	429.2 (121.2)	7.1	480.6 (233.0)	348.7 (102.2)	19.3	289.8 (127.7)	
		34.7	214.1T	12.3	2.4T		9.5	17.3C		13.4	41.9T		14.7	44.5C		34.3 200.8C	
		220.1 (127.4)		532.1 (157.5)	509.8 (261.0)		698.0 (196.7)	579.4 (294.5)		715.8 (196.4)	523.0 (268.2)		576.2 (158.6)	451.3 (233.0)		568.9 (151.4) 221.2 (127.7)	
12F	4025	381.5 (176.3)	34.7	740.4 (376.5)	718.1 (196.7)	10.0	816.9 (418.9)	698.3 (196.4)	8.7	758.7 (388.2)	565.9 (158.6)	5.1	646.3 (319.3)	521.4 (151.4)	23.8	347.8 (151.4)	
		26.7	392.4T	17.4	4.0T		26.1	22.0C		22.5	23.8T		3.7	32.5C		43.1 372.7C	
		328.1 (176.3)		850.2 (250.9)	775.2 (376.5)		1194.8 (338.3)	869.1 (418.9)		1210.2 (332.1)	803.7 (388.2)		786.4 (233.8)	638.9 (319.3)		774.2 (229.3) 261.6 (151.4)	
11F	4000	628.4 (218.2)	53.1	1316.3 (569.9)	1241.3 (338.3)	23.2	1506.5 (684.1)	1180.7 (332.1)	14.7	1303.8 (551.0)	897.3 (233.8)	55.5	1024.2 (409.9)	876.7 (229.3)	51.3	512.6 (163.2)	
		191.9	670.8T	176.5	39.3T		138.2	32.5C		201.9	48.1C		204.5	11.1C		186.2 628.9C	
		244.5 (218.2)		851.9 (251.5)	963.4 (569.9)		1364.5 (401.2)	1230.1 (684.1)		1320.9 (389.9)	900.1 (551.0)		784.9 (233.5)	615.2 (409.9)		772.0 (228.9) 140.2 (163.2)	
10F	4000	714.6 (266.9)	53.6	1412.3 (632.5)	1523.8 (401.2)	79.6	1621.1 (753.1)	1486.6 (389.9)	82.9	1317.3 (587.6)	896.5 (233.5)	55.8	1045.4 (444.6)	875.7 (228.9)	51.8	631.8 (223.1)	
		180.8	949.5T	147.3	129.5T		114.8	47.6C		142.1	176.3C		156.1	15.6T		185.7 884.1C	
		353.0 (266.9)		844.2 (249.3)	1117.7 (632.5)		1361.8 (400.5)	1391.4 (753.1)		1324.3 (390.9)	1033.0 (587.6)		786.7 (234.1)	733.2 (444.6)		777.6 (230.2) 260.5 (223.1)	
9F	4050	597.4 (273.1)	53.1	1248.1 (586.6)	1521.6 (400.5)	79.9	1460.4 (690.4)	1490.1 (390.9)	82.9	1190.1 (557.3)	898.8 (234.1)	56.0	933.7 (433.9)	880.2 (230.2)	51.3	517.2 (234.5)	
		44.4	1211.2T	60.3	204.8T		62.4	66.5C		61.6	301.1C		55.0	59.3T		42.3 1126.0C	
		508.5 (273.1)		863.2 (254.0)	1127.5 (586.6)		1386.8 (406.9)	1335.6 (690.4)		1345.8 (396.1)	1067.0 (557.3)		799.7 (236.9)	823.6 (433.9)		787.4 (232.6) 432.5 (234.5)	
8F	4000	457.3 (180.9)	51.3	1278.8 (584.9)	1543.1 (406.9)	78.2	1557.6 (721.0)	1506.4 (396.1)	80.3	1184.4 (538.3)	905.6 (236.9)	53.0	863.5 (380.6)	887.4 (232.6)	50.0	354.9 (129.9)	
		95.5	1464.2T	109.0	191.0T		115.7	103.6C		107.8	398.4C		102.2	174.7T		95.0 1356.0C	
		266.3 (180.9)		863.5 (254.2)	1060.8 (584.9)		1385.9 (407.2)	1326.3 (721.0)		1344.2 (396.0)	968.8 (538.3)		798.6 (236.5)	659.0 (380.6)		785.6 (232.3) 164.9 (129.9)	
7F	4000	700.6 (265.2)	51.7	1348.8 (619.9)	1546.0 (407.2)	80.0	1566.7 (740.5)	1507.1 (396.0)	81.5	1279.3 (583.1)	904.0 (236.5)	52.7	1026.7 (444.7)	887.1 (232.3)	50.8	620.7 (222.6)	
		170.3	1708.5T	109.0	140.4T		85.7	148.8C		113.0	485.5C		137.2	322.6T		175.5 1576.7C	
		360.1 (265.2)		853.6 (251.4)	1130.7 (619.9)		1382.4 (406.2)	1395.3 (740.5)		1349.3 (397.4)	1053.3 (583.1)		802.0 (237.4)	752.2 (444.7)		792.8 (234.2) 269.6 (222.6)	
6F	4000	596.3 (313.4)	51.4	1265.5 (650.4)	1542.6 (406.2)	80.1	1499.2 (767.9)	1512.1 (397.4)	81.4	1203.7 (619.5)	907.6 (237.4)	52.8	943.2 (488.6)	893.4 (234.2)	50.3	523.1 (276.9)	
		30.5	1942.6T	35.2	100.3T		36.5	191.8C		35.3	578.9C		34.1	469.7T		30.6 1792.4C	
		657.4 (313.4)		856.0 (251.8)	1336.0 (650.4)		1392.9 (408.9)	1572.3 (767.9)		1364.3 (401.2)	1274.2 (619.5)		811.4 (239.7)	1011.3 (488.6)		803.6 (236.9) 584.4 (276.9)	
5F	4000	299.3 (270.5)	50.3	1071.2 (660.4)	1551.3 (408.9)	79.2	1345.0 (800.2)	1524.4 (401.2)	80.1	1004.4 (627.1)	914.3 (239.7)	51.4	702.6 (473.5)	902.5 (236.9)	49.5	219.2 (230.3)	
		241.8	2167.7T	249.6	50.0T		255.4	238.4C		249.9	671.8C		244.4	631.8T		241.4 2002.0C	
		782.8 (270.5)		850.2 (250.2)	1570.4 (660.4)		1390.5 (408.5)	1855.8 (800.2)		1366.7 (402.0)	1504.2 (627.1)		813.3 (240.2)	1191.3 (473.5)		807.0 (238.0) 702.0 (230.3)	
4F	4000	168.2 (354.5)	50.4	830.3 (709.6)	1550.4 (408.5)	80.0	1062.5 (831.1)	1527.8 (402.0)	80.5	778.4 (682.1)	915.9 (240.2)	51.3	528.4 (552.0)	906.4 (238.0)	49.7	105.0 (321.3)	
		540.7	2384.3T	589.0	0.8T		599.6	286.6C		585.8	765.9C		575.6	797.9T		537.6 2206.1C	
		1249.6 (354.5)		840.9 (247.5)	2008.3 (709.6)		1387.0 (407.6)	2261.8 (831.1)		1371.5 (403.4)	1950.1 (682.1)		816.5 (241.1)	1679.5 (552.0)		813.5 (239.7) 1180.3 (321.3)	
3F	4000	308.2 (278.2)	50.3	380.2 (638.0)	1547.6 (407.6)	80.3	658.0 (796.9)	1532.8 (403.4)	80.7	340.6 (620.1)	919.2 (241.1)	51.3	49.6 (454.1)	912.6 (239.7)	49.6	366.8 (247.9)	
		864.6	2592.2T	895.8	19.4C		935.7	330.5C		899.5	870.5C		858.6	946.7T		862.6 2406.8C	
		1421.0 (278.2)		824.9 (244.5)	2171.9 (638.0)		1377.8 (406.4)	2529.4 (796.9)		1372.6 (405.1)	2139.6 (620.1)		815.6 (242.2)	1766.8 (454.1)		815.5 (241.6) 1358.5 (247.9)	
2F	4600	485.5 (622.2)	55.3	201.1 (971.4)	1548.2 (406.4)	85.2	392.1 (1030.8)	1543.7 (405.1)	85.6	161.2 (944.4)	928.2 (242.2)	56.3	27.0 (889.9)	924.2 (241.6)	54.4	543.0 (592.6)	
		1916.7	2809.7T	2033.1	34.4T		1978.8	357.5C		2010.9	998.2C		2073.8	1039.1T		1905.9 2621.8C	
1F		3347.8 (622.2)	2253.0 (777.9)	4267.2 (971.4)	2141.7 (577.2)	332.4 (608.8)	4349.7 (1030.8)	2175.5 (608.8)	4183.0 (944.4)	1799.5 (528.8)	4120.7 (889.9)	3268.8 (776.4)	3353.2 (776.4)	473.8	3353.2 (776.4)	0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		C フレーム (S=1/272)															

[illegible]

A フレーム (S=1/272)

52675	4000	312.3 (96.7)	312.3 (96.7)	92.8 (24.0C)	938.1 (464.4)	58.4 (14.6C)	1064.8 (266.0)	821.3 (204.4)	650.1 (162.4)	1011.0 (262.5)	246.2 (61.0)	246.2 (61.0)					
		118.9	74.0C (96.7)	136.1 (34.0C)	195.1C (46.4)	166.2 (42.0C)	63.4T (15.1C)	1529.4 (382.4)	879.3 (220.0)	65.9 (16.5C)	1053.6 (262.5)	42.6 (10.7C)	101.8 (25.5C)				
	4000	819.0 (328.8)	893.4 (224.4)	85.7 (21.4C)	1527.6 (377.7)	1598.3 (404.0)	35.9 (9.0C)	1776.9 (444.2)	1402.5 (353.1)	3.3 (0.8C)	1807.5 (451.9)	1600.2 (400.0)	41.4 (10.4C)	1536.8 (384.2)	632.3 (158.0)	88.0 (22.0C)	786.5 (196.6)
		161.3	206.3C (328.8)	172.2 (43.0C)	423.0C (105.2)	193.9 (48.5C)	109.9T (27.5C)	1389.2 (347.0)	1776.5 (444.2)	1421.4 (353.1)	193.1 (48.5C)	119.2C (29.3C)	162.1 (40.5C)	485.7T (121.4C)	159.0 (39.8C)	159.3T (39.8C)	468.5 (117.1C)
	4025	1006.6 (405.6)	1502.9 (405.2)	44.1 (11.0C)	1847.0 (464.2)	1615.4 (404.0)	54.8 (13.7C)	1993.4 (498.1)	1657.6 (414.4)	59.5 (14.9C)	2027.2 (506.8)	1672.1 (420.5)	58.0 (14.5C)	1921.4 (485.1)	1346.0 (336.0)	93.6 (23.4C)	1064.8 (266.0)
		190.4	575.1C (405.6)	145.2 (36.3C)	502.4C (125.6)	151.4 (37.9C)	97.6T (24.4C)	1690.5 (420.1)	2200.3 (550.1)	1721.8 (430.5)	152.7 (38.2C)	106.3C (26.6C)	140.1 (35.0C)	573.7T (143.4C)	1641.3 (405.3)	2255.3 (563.8)	742.8 (185.7)
	4000	1309.4 (406.8)	1935.2 (544.3)	24.4 (6.1C)	2464.7 (617.2)	2037.3 (514.3)	55.8 (13.9C)	2539.0 (634.8)	2080.7 (520.2)	59.8 (15.0C)	2573.8 (644.5)	2095.4 (523.6)	58.7 (14.7C)	2592.5 (648.1)	2215.3 (553.9)	117.1 (29.3C)	1512.5 (378.1)
		495.8	1072.5C (406.8)	529.3 (132.3C)	572.5C (143.1C)	553.4 (138.1C)	85.2T (21.3C)	1432.3 (353.1)	2200.2 (550.1)	1468.2 (367.1)	59.3 (14.8C)	2094.5 (523.6)	58.7 (14.7C)	2674.7 (668.7)	2212.6 (553.9)	1689.1 (420.5)	2273.4 (563.8)
	4000	1628.2 (517.2)	1946.0 (557.5)	60.8 (15.2C)	2698.2 (674.6)	2036.7 (514.3)	56.6 (14.1C)	2797.7 (701.9)	2079.8 (520.2)	60.2 (15.0C)	2826.4 (706.6)	2094.5 (523.6)	59.3 (14.8C)	2831.4 (713.1)	2160.4 (540.1)	61.2 (15.3C)	1782.7 (445.7)
		593.8	1581.9C (406.8)	566.9 (141.7C)	634.8C (158.7C)	515.6 (128.9C)	71.9T (17.9C)	1432.3 (353.1)	2200.2 (550.1)	1468.2 (367.1)	59.3 (14.8C)	2094.5 (523.6)	58.7 (14.7C)	2674.7 (668.7)	2212.6 (553.9)	1689.1 (420.5)	2273.4 (563.8)
4050	1516.1 (781.2)	1956.6 (560.4)	60.8 (15.2C)	2550.5 (637.6)	2036.8 (514.3)	57.7 (14.4C)	2465.1 (617.3)	2078.9 (520.2)	60.2 (15.0C)	2494.1 (623.0)	2092.2 (523.6)	60.2 (15.0C)	2674.7 (668.7)	2212.6 (553.9)	1689.1 (420.5)	2273.4 (563.8)	
	65.9	2099.2C (781.2)	14.6 (3.6C)	702.5C (175.6C)	141.9 (35.5C)	58.5T (14.6C)	143.3 (34.6C)	2207.4 (551.6)	1797.4 (444.2)	59.3 (14.8C)	2094.5 (523.6)	58.7 (14.7C)	2674.7 (668.7)	2212.6 (553.9)	1689.1 (420.5)	2273.4 (563.8)	
4000	2452.8 (999.9)	4100.7 (1155.5)	59.1 (14.8C)	3719.4 (929.6)	2079.9 (520.2)	53.0 (13.3C)	2118.1 (525.5)	2113.5 (520.2)	58.4 (14.6C)	2148.4 (537.1)	2125.7 (523.6)	55.3 (13.9C)	3954.8 (987.2)	4432.9 (1100.7)	59.8 (14.9C)	2736.6 (684.1)	
	453.1	3203.4C (999.9)	536.2 (134.1C)	264.5C (66.1C)	210.6 (52.7C)	35.4T (8.9C)	210.5 (52.7C)	2125.7 (523.6)	55.3 (13.9C)	3954.8 (987.2)	4432.9 (1100.7)	59.8 (14.9C)	2736.6 (684.1)	4432.9 (1100.7)	59.8 (14.9C)	2736.6 (684.1)	
4000	2552.9 (1059.1)																

1

2

3

4

5

E

52675	4000	217.8 (85.5)	217.8 (53.2)	26.2	402.8 (185.6)	237.5 (65.4)	2.1	430.7 (203.2)	197.4 (51.2)	13.0	466.5 (211.8)	295.0 (84.6)	9.6	401.6 (177.3)	87.4 (36.0)	42.1	171.7 (65.9)	
		46.7	82.5C	31.6	4.7T	24.3	14.8T	42.8	46.6C	47.1	41.3T	39.9	66.0T					
	4000	291.6 (127.0)	418.0 (108.5)	25.4	535.7 (260.5)	510.0 (139.4)	8.2	594.0 (292.0)	482.6 (136.0)	7.0	549.2 (268.8)	433.3 (122.3)	6.8	476.4 (230.4)	336.9 (98.9)	19.2	283.4 (123.3)	91.8 (65.9)
		37.6	221.7C	14.7	3.3T	9.9	21.1T	11.7	53.0C	15.5	49.2T	36.7	196.4T					
	4025	337.9 (146.5)	554.4 (149.7)	15.4	741.0 (378.7)	723.7 (198.1)	10.6	813.2 (417.1)	684.8 (192.2)	6.9	741.1 (373.9)	568.3 (159.9)	7.3	660.2 (330.8)	522.5 (153.2)	29.1	370.7 (171.1)	
		43.1	392.0C	21.1	9.5C	26.3	31.5T	11.3	42.2C	5.5	34.3T	26.3	371.1T					
	4000	500.6 (157.3)	752.3 (220.8)	42.7	1282.0 (541.5)	1227.4 (335.7)	19.0	1510.5 (686.5)	1186.8 (337.5)	28.4	1290.9 (559.1)	811.1 (240.8)	55.9	1084.3 (438.7)	832.6 (245.5)	51.3	617.0 (212.5)	
		186.0	640.2C	198.9	75.6C	137.4	34.8T	172.6	25.9T	206.9	0.3T	191.9	644.8T					
	4000	621.6 (217.9)	750.2 (223.3)	53.6	1308.5 (582.7)	1335.3 (393.0)	79.6	1631.3 (756.9)	1372.5 (404.3)	82.9	1405.5 (628.3)	812.9 (241.3)	55.8	1087.6 (466.6)	833.6 (246.0)	51.9	704.2 (261.6)	
		185.9	890.8C	143.1	190.1C	117.5	30.1T	149.0	158.5T	154.5	39.4C	180.9	919.1T					
	4050	509.0 (230.5)	758.9 (225.6)	53.1	1180.5 (552.6)	1337.6 (393.7)	79.9	1470.1 (694.6)	1369.1 (403.3)	82.9	1237.8 (581.7)	810.6 (240.7)	56.0	973.3 (453.2)	829.2 (244.6)	51.3	589.4 (269.1)	
		42.4	1129.1C	61.4	287.2C	63.5	30.5T	60.0	287.0T	55.5	94.4C	44.5	1177.4T					
	4000	344.7 (124.9)	769.1 (227.9)	51.3	1172.8 (532.4)	1358.7 (399.1)	78.2	1567.4 (725.9)	1395.4 (409.9)	80.3	1267.4 (579.0)	829.3 (245.1)	53.0	920.5 (409.0)	847.5 (249.3)	50.0	447.1 (175.8)	
		95.0	1355.8C	108.0	300.3C	115.6	43.8T	109.3	387.2T	102.5	224.5C	95.5	1426.8T					
	4000	613.3 (218.7)	768.0 (227.7)	51.7	1270.5 (578.5)	1355.9 (398.9)	80.0	1574.6 (744.5)	1394.7 (410.1)	81.5	1339.8 (615.3)	830.9 (245.4)	52.7	1068.7 (466.5)	847.8 (249.6)	50.8	693.3 (261.3)	
		175.9	1573.3C	113.4	277.6C	85.5	64.3T	109.3	476.9T	135.7	387.6C	170.7	1667.3T					
	4000	517.0 (273.8)	778.5 (230.5)	51.4	1196.9 (616.1)	1359.2 (399.8)	80.1	1505.7 (771.1)	1389.8 (408.7)	81.4	1258.6 (646.9)	827.3 (244.5)	52.8	977.1 (505.4)	841.5 (247.7)	50.3	590.2 (310.4)	
		30.6	1786.6C	35.3	260.9C	36.5	87.7T	35.2	572.3T	33.7	547.9C	30.5	1898.4T					
	4000	213.1 (227.3)	791.3 (233.8)	50.3	996.9 (623.2)	1372.4 (403.2)	79.2	1351.5 (803.3)	1399.3 (410.9)	80.1	1064.1 (656.9)	833.7 (245.9)	51.4	737.5 (490.8)	845.5 (			

1	2	3
		C フレーム (S=1/272)

		18000		7200	
52675	4000	940.3 (327.7)	22.5	895.4 (102.0)	469.4 (132.6)
	285.0	120.0T		1380.4 (550.7)	485.0 (132.6)
4000	1249.2 (486.9)	1619.4 (176.9)	27.2	1795.0 (765.9)	1052.2 (283.7)
	275.4	320.4T		263.3	178.3T
4025	1388.7 (692.6)	2087.2 (218.2)	123.2	1994.4 (985.4)	1422.0 (345.3)
	5.1	558.7T		11.4	332.0T
4000	1916.2 (805.9)	3315.1 (356.5)	106.3	2567.9 (1116.1)	1437.1 (345.9)
	304.3	933.1T		335.8	354.3T
4000	2439.2 (1050.5)	3746.8 (380.7)	320.2	2896.5 (1254.5)	1686.4 (381.2)
	338.3	1328.5T		387.5	393.0T
4050	2452.0 (1265.4)	4214.7 (407.1)	550.9	2695.5 (1381.2)	1704.2 (385.7)
	110.4	1747.2T		101.3	418.2T
4000	2589.5 (1122.4)	5262.2 (515.6)	621.9	2823.6 (1214.2)	1703.4 (387.7)
	344.8	2280.2T		395.2	393.2T
4000	3717.1 (1436.8)	5617.1 (535.1)	801.2	3685.2 (1414.2)	1703.7 (387.8)
	843.5	2829.1T		856.8	371.2T
4000	3829.5 (1619.2)	5859.7 (548.0)	927.9	3758.6 (1590.2)	1726.3 (393.6)
	591.2	3381.7T		578.1	335.9T
4000	3232.8 (1592.5)	5879.8 (550.1)	928.8	3162.2 (1548.3)	1742.3 (398.3)
	47.8	3930.3T		65.5	308.5T
4000	2739.5 (1690.6)	5876.7 (548.7)	938.6	2716.1 (1707.1)	1747.8 (400.0)
	641.6	4472.7T		698.0	273.9T
4000	1825.4 (1846.3)	5848.2 (545.9)	935.1	1632.8 (1665.6)	1766.9 (404.9)
	1867.2	5008.1T		1698.4	222.8T
4600	147.2 (1674.7)	5412.7 (517.3)	757.3	648.2 (2019.9)	1779.7 (407.6)
	3999.0	5513.2T		3997.7	172.7T
		7850.8 (1674.7)	2458.9	1002.9 (599.1)	5740.6 (1407.9)
		6094.7 (599.1)		0.0	642.1
					6744.2 (1407.9)

C

2014/01/18 16:42 — III — 575 / 852 —

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

14F	4000	1491.8 (576.1)	1491.8 (165.9)	1.0	1493.8 (165.9)	134.6 (54.1)	60.0	254.6 (54.1)	
		339.5	148.1T		294.4	123.4C		45.0	19.2C
13F	4000	812.8 (576.1)	2687.1 (294.6)	35.7	2321.3 (1012.3)	745.3 (209.6)	9.5	599.6 (278.6)	164.6 (104.8)
		294.8	421.1T		296.7	224.1C		42.5	191.7C
12F	4025	1284.7 (789.8)	3034.7 (358.0)		1728.0 (1012.3)	1292.7 (364.5)		514.7 (278.6)	
		2125.1 (1018.2)	3409.8 (358.0)	187.6	2638.8 (1285.8)	1332.1 (364.5)	19.7	778.0 (395.6)	
11F	4000	76.0	759.0T		51.2	235.4C		18.1	519.2C
		1973.0 (1018.2)	4156.5 (490.9)		2536.4 (1285.8)	1978.6 (551.6)		814.2 (395.6)	
10F	4000	2705.8 (1159.3)	4678.8 (490.9)	261.2	3613.1 (1629.4)	1993.0 (551.6)	7.2	1164.4 (527.6)	
		387.1	1230.5T		354.4	198.0C		109.1	1011.7C
9F	4000	1931.6 (1159.3)	4163.1 (529.2)		2904.3 (1629.4)	2122.0 (643.0)		946.2 (527.6)	
		3430.4 (1515.7)	5362.0 (529.2)	599.4	3766.7 (1688.7)	2507.9 (643.0)	193.0	1175.8 (520.4)	
8F	4050	399.0	1741.5T		389.2	112.2C		135.0	1590.9C
		2632.4 (1515.7)	4166.4 (564.0)		2988.2 (1688.7)	2141.9 (649.3)		905.9 (520.4)	
7F	4000	3353.3 (1615.0)	5985.7 (564.0)	909.6	3711.1 (1828.3)	2532.9 (649.3)	195.5	1236.0 (679.1)	
		83.0	2289.1T		8.9	62.1C		139.1	2176.4C
6F	4000	3187.3 (1615.0)	4219.8 (566.7)		3693.3 (1828.3)	4436.8 (1293.4)		1514.2 (679.1)	
		2793.0 (1249.7)	5980.3 (566.7)	880.3	5402.4 (2366.7)	4676.0 (1293.4)	219.6	2922.6 (1236.8)	
5F	4000	293.7	2832.4T		669.0	567.5T		448.9	3400.1C
		2205.7 (1249.7)	4212.4 (586.4)		4064.4 (2366.7)	4419.1 (1289.2)		2024.7 (1236.8)	
4F	4000	4137.3 (1632.1)	6343.0 (586.4)	1065.3	5011.4 (2214.8)	4663.5 (1289.2)	222.2	2394.3 (1133.2)	
		873.2	3398.7T		581.8	1154.8T		127.9	4620.8C
3F	4000	2391.0 (1632.1)	4189.5 (594.5)		3847.7 (2214.8)	4471.8 (1306.0)		2138.6 (1133.2)	
		4119.8 (1757.8)	6510.7 (594.5)	1160.6	5273.1 (2322.8)	4931.4 (1306.0)	229.8	2333.2 (1057.0)	
2F	4000	604.1	3980.2T		627.4	1756.2T		219.2	5863.2C
		2911.6 (1757.8)	4208.8 (597.1)		4018.2 (2322.8)	4514.0 (1318.4)		1894.8 (1057.0)	
1F	4600	3626.6 (1775.1)	6538.2 (597.1)	1164.7	5169.4 (2487.7)	4978.8 (1318.4)	232.4	2619.2 (1246.7)	
		76.4	4569.0T		194.0	2363.9T		125.7	7124.5C
	4000	3473.8 (1775.1)	4179.6 (595.4)		4781.4 (2487.7)	4528.4 (1321.1)		2367.7 (1246.7)	
		3064.1 (1852.9)	6537.9 (595.4)	1179.2	4381.5 (2508.5)	4983.2 (1321.1)	227.4	2160.7 (1220.3)	
	4000	641.7	5160.4T		635.5	2987.0T		279.9	8394.8C
		4347.4 (1852.9)	4149.6 (591.6)		5652.5 (2508.5)	4572.3 (1335.3)		2720.5 (1220.3)	
	4000	2151.2 (1994.8)	6498.7 (591.6)	1174.6	3539.2 (2641.0)	6042.2 (1335.3)	234.9	1851.8 (1188.3)	
		1838.3	5752.3T		1742.7	3650.6T		524.8	9689.0C
	4000	5827.8 (1994.8)	4097.6 (569.7)		7024.6 (2641.0)	4598.6 (1340.3)		2901.3 (1188.3)	
		329.3 (1926.3)	6157.0 (569.7)	1029.7	2124.6 (2499.9)	6051.7 (1340.3)	226.6	1697.3 (1082.8)	
	4600	4101.2	6325.4T		3625.1	4368.7T		793.2	11003.4C
		8531.7 (1926.3)	3531.7 (631.5)	2847.9	2836.0 (631.5)	9374.8 (2499.9)	3283.6 (1364.2)	3283.6 (1082.8)	
	4600	6963.2 0.0	3531.7 (631.5)		5086.6 0.0	6538.8 (1364.2)	1627.6	12370.6 0.0	
				18000		7200			
25200									

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	1504.1 (581.3)	1504.1 (168.2)	9.5	1523.1 (168.2)	196.9 (33.9)		
			341.6	167.5T		1570.3 (642.5)	47.2 (33.9)	74.8	196.9 (79.6)
	13F	4000	820.9 (581.3)	2694.4 (295.7)	33.5	2627.5 (295.7)	999.5 (642.5)	702.5 (191.0)	121.5 (79.6)
			293.9	459.9T		2300.5 (1003.6)	672.5 (191.0)	15.0	581.0 (269.9)
	12F	4025	1285.7 (789.8)	3408.8 (358.0)	186.5	293.3 (1271.8)	253.1C (354.2)	41.2 (354.2)	211.8C (269.9)
			74.6	815.1T		2615.2 (1271.8)	1293.3 (354.2)	18.0	758.6 (384.8)
	11F	4000	1973.8 (1017.9)	4159.0 (490.9)	259.0	55.7 (490.9)	2503.7 (1271.8)	1928.9 (536.8)	790.2 (384.8)
			2703.2 (1158.6)	4677.0 (490.9)	3591.5 (1628.2)	1936.3 (536.8)	3.7	1138.7 (518.3)	
	10F	4000	386.1	1303.2T		335.1	227.5C	102.1	1081.4C
			1931.1 (1158.6)	4165.9 (529.1)	2921.3 (1628.2)	2106.5 (645.1)	934.6 (518.3)		
	9F	4000	3426.0 (1514.6)	5357.2 (529.1)	595.6	3782.8 (1698.9)	7538.1 (645.1)	215.8	1172.0 (520.0)
			396.7	1829.4T		385.0	119.6C	132.0	1712.8C
	8F	4050	2632.6 (1514.6)	4168.4 (564.0)	907.8	3012.9 (1698.9)	2127.0 (651.8)	908.0 (520.0)	
			3351.5 (1613.7)	5984.1 (564.0)	3721.6 (1831.2)	7566.0 (651.8)	219.5	1219.0 (669.4)	
	7F	4000	83.9	2390.8T		13.4	39.9C	136.5	2354.1C
			3183.8 (1613.7)	4223.4 (566.5)	3694.8 (1831.2)	4413.5 (1294.7)	1492.0 (669.4)		
	6F	4000	2790.5 (1248.6)	5974.3 (566.5)	875.4	5436.7 (2382.9)	4908.3 (1294.7)	247.4	2921.4 (1239.6)
			293.3	2955.2T		670.9	684.7T	442.2	3639.3C
	5F	4000	2203.8 (1248.6)	4216.8 (586.4)	1060.7	4216.8 (586.4)	4094.8 (2382.9)	4404.4 (1291.8)	2037.1 (1239.6)
			4134.4 (1632.6)	6338.3 (586.4)	5018.1 (2220.0)	4896.2 (1291.8)	245.9	2367.4 (1152.1)	
4F	4000	869.3	3539.2T		578.1	1384.0T	63.2	4916.1C	
		2395.9 (1632.6)	4192.2 (594.9)	3862.0 (2220.0)	4456.9 (1308.4)	2241.1 (1152.1)			
3F	4000	4120.2 (1757.9)	6516.1 (594.9)	1161.9	5294.1 (2331.5)	4963.9 (1308.4)	253.5	2215.9 (1013.2)	
		604.4	4132.1T		631.1	2093.4T	189.5	6216.5C	
2F	4000	2911.4 (1757.9)	4211.8 (597.5)	1165.6	4211.8 (597.5)	4031.8 (2331.5)	4497.2 (1320.4)	1836.8 (1013.2)	
		3631.6 (1776.9)	6543.0 (597.5)	5189.6 (2497.1)	5009.6 (1320.4)	256.2	2660.4 (1259.7)		
1F	4600	77.7	4727.7T		195.3	2811.3T	140.9	7529.5C	
		3476.2 (1776.9)	4182.2 (595.8)	4798.9 (2497.1)	4510.2 (1322.7)	2378.6 (1259.7)			
1F	4000	3065.8 (1854.0)	6541.9 (595.8)	1179.9	4396.7 (2515.5)	5013.4 (1322.7)	251.6	2131.6 (1203.1)	
		642.3	5321.8T		634.3	3533.1T	274.6	8843.5C	
1F	4000	4350.3 (1854.0)	6501.1 (591.8)	1175.3	4150.5 (591.8)	5665.4 (2515.5)	4553.2 (1336.9)	2680.8 (1203.1)	
		2150.8 (1990.3)	6501.1 (591.8)	3557.5 (2649.0)	5072.4 (1336.9)	259.6	1872.4 (1151.7)		
1F	4000	1829.8	5912.3T		1740.4	4274.9T	430.9	10174.1C	
		5810.5 (1990.3)	4095.9 (568.6)	7038.3 (2649.0)	4579.7 (1341.5)	2734.3 (1151.7)			
1F	4600	327.7 (1920.8)	6138.2 (568.6)	1021.1	2136.8 (2510.5)	5079.2 (1341.5)	249.7	1845.4 (1064.6)	
		4090.2	6480.1T		3637.3	5046.8T	603.2	11513.4C	
1F	4600	8508.2 (1920.8)	9508.2 (631.2)	2827.4	2853.4 (631.2)	9411.3 (2510.5)	3051.9 (1334.7)	3051.9 (1064.6)	
		7110.4 (0.0)	9508.2 (631.2)	5749.5 (0.0)	8557.9 (1334.7)	1753.0	12845.4 (0.0)		
				18000			7200		
								25200	

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	1500.4 (580.0)	1500.4 (167.6)	7.6	1578.2 (645.1)	62.6 (37.3)	71.5	205.6 (82.3)	
			340.5	166.3T		288.0	133.7C		40.9	38.3C
	13F	4000	819.5 (580.0)	2691.1 (295.4)	32.9	2286.9 (996.7)	663.9 (188.5)	14.9	569.9 (263.7)	123.8 (82.3)
			292.6	458.1T		293.5	247.3C		42.4	224.3C
	12F	4025	1286.4 (789.5)	3406.5 (358.1)	183.5	3039.5 (358.1)	1699.9 (996.7)	14.5	1225.1 (344.3)	485.0 (263.7)
			2120.1 (1016.8)	813.1T		53.0	267.2C		15.4	566.9C
	11F	4000	1972.6 (1016.8)	4669.2 (490.8)	252.4	4164.4 (490.8)	2487.7 (1262.5)	2.2	1893.5 (525.4)	770.9 (375.4)
			2696.6 (1156.0)	1300.5T		334.8	238.6C		96.7	1091.7C
	10F	4000	1927.4 (1156.0)	4170.1 (528.5)	586.5	4170.1 (528.5)	2896.2 (1615.5)		2105.7 (637.1)	929.2 (513.0)
			3415.7 (1510.3)	1825.7T		383.7	135.9C		136.3	1727.4C
	9F	4050	2625.4 (1510.3)	4172.7 (563.4)	897.5	4172.7 (563.4)	2987.7 (1685.7)		2126.9 (643.9)	903.7 (520.0)
			3342.2 (1609.4)	2385.7T		11.8	61.0C		137.9	2371.7C
	8F	4000	3175.6 (1609.4)	4229.2 (566.2)	866.3	4229.2 (566.2)	3670.9 (1818.6)	214.4	4407.8 (1283.9)	1498.9 (672.1)
			2786.2 (1246.5)	2949.6T		668.7	655.7T		444.4	3655.9C
	7F	4000	2199.7 (1246.5)	4220.2 (586.0)	1054.0	4220.2 (586.0)	4057.4 (2363.0)	218.0	4388.8 (1279.7)	2020.0 (1232.2)
			4128.4 (1631.6)	3532.7T		580.1	1345.8T		91.3	4933.6C
	6F	4000	2397.9 (1631.6)	4196.6 (595.1)	1159.6	4196.6 (595.1)	3827.5 (2203.8)	225.9	4447.7 (1298.2)	2186.2 (1138.7)
			4117.8 (1756.7)	4125.6T		631.5	2046.7T		201.3	6231.6C
	5F	4000	2908.8 (1756.7)	4214.2 (597.6)	1164.0	4214.2 (597.6)	4005.6 (2318.5)	228.9	4493.0 (1311.6)	1858.9 (1030.1)
			3633.4 (1777.5)	4720.9T		5159.3 (2482.8)	4950.8 (1311.6)		2634.0 (1250.4)	
4F	4000	78.5	3476.4 (1777.5)		193.6	2757.6T		133.2	7542.5C	
		3064.6 (1853.5)	5314.8T		635.2	3473.7T		278.4	8857.5C	
3F	4000	642.3	4349.3 (1853.5)		4152.3 (591.8)	5642.1 (2503.5)	224.2	4562.4 (1331.8)	2701.1 (1211.4)	
		2151.5 (1987.8)	5905.4T		3536.6 (2636.7)	5926.4 (1331.8)	232.0	1861.2 (1170.1)		
2F	4000	1824.1	5799.7 (1987.8)		1736.8	4211.1T		478.9	10189.7C	
		331.6 (1916.5)	6131.3 (568.3)	1016.4	2131.4 (2511.9)	5043.2 (1338.6)	224.2	1775.8 (1076.5)	2819.1 (1170.1)	
1F	4600	4076.5	6473.2T		3646.1	4980.3T		700.2	11529.5C	
		8484.5 (1916.5)			2852.6 (629.8)	9423.6 (2511.9)		3176.1 (1353.8)	3176.1 (1076.5)	
		7103.2 0.0	8484.5 (629.8)	2816.0	5703.0 0.0	8571.0 (1353.8)	1697.4	12882.9 0.0		
				18000			7200			
									25200	

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	1485.1 (574.0)	1485.1 (164.8)	1.7	1637.9 (670.1)	156.2 (58.7)	55.2	266.6 (108.6)		
			337.1	150.8T		297.6	119.1C		49.4	28.2C	
	13F	4000	1867.4 (788.1)	2678.3 (293.7)	34.7	2298.2 (1002.0)	731.8 (206.0)	9.8	583.5 (270.0)	167.9 (108.6)	
			291.3	427.5T		294.2	224.1C		43.5	199.8C	
	12F	4025	2114.5 (1014.5)	3399.3 (357.7)	179.8	2607.8 (1272.2)	1277.9 (350.7)	15.2	750.9 (382.0)	496.5 (270.0)	
			72.8	769.3T		47.5	250.2C		17.8	516.1C	
	11F	4000	2687.3 (1152.3)	4656.2 (490.0)	246.1	3577.8 (1614.0)	1926.6 (535.1)	0.2	1139.7 (519.8)	786.5 (382.0)	
			382.7	1243.9T		349.7	229.5C		100.1	997.1C	
	10F	4000	3402.6 (1504.2)	5324.7 (527.4)	577.8	3738.7 (1675.9)	2447.9 (634.5)	163.6	1181.3 (521.6)	939.4 (519.8)	
			394.1	1757.2T		386.9	151.3C		138.2	1572.4C	
	9F	4050	3328.7 (1603.4)	5943.0 (562.0)	885.2	3682.5 (1815.1)	2474.8 (641.2)	166.6	1236.7 (679.7)	904.9 (521.6)	
			81.8	2306.2T		6.9	107.8C		139.6	2153.9C	
	8F	4000	2777.9 (1241.6)	5943.0 (565.1)	857.2	5361.1 (2347.8)	4801.3 (1280.7)	190.9	2903.4 (1225.9)	1516.0 (679.7)	
			294.6	2841.5T		665.5	516.8T		451.7	3368.3C	
	7F	4000	4115.5 (1628.1)	6304.2 (584.6)	1042.7	4978.9 (2198.5)	4790.3 (1276.8)	193.7	2402.9 (1118.8)	2000.0 (1225.9)	
			859.3	3396.8T		582.0	1100.5T		165.3	4579.3C	
	6F	4000	4116.4 (1755.6)	6513.2 (595.0)	1158.2	5247.2 (2308.8)	4865.3 (1295.5)	201.5	2390.0 (1077.2)	2072.3 (1118.8)	
			605.1	3965.8T		629.7	1699.6T		235.6	5813.3C	
	5F	4000	3633.6 (1777.2)	6539.7 (597.4)	1163.1	5144.7 (2475.5)	4919.0 (1309.6)	204.6	2591.0 (1237.4)	1918.8 (1077.2)	
			79.3	4538.3T		193.8	2308.7T		116.2	7067.9C	
4F	4000	3063.9 (1853.5)	6538.9 (595.7)	1178.0	4355.3 (2495.5)	4929.5 (1313.9)	199.6	2171.6 (1227.0)	2358.7 (1237.4)		
		643.1	5111.3T		635.7	2935.5T		282.1	8331.9C		
3F	4000	2149.7 (1982.8)	6499.7 (591.8)	1173.5	3521.7 (2626.1)	4995.6 (1330.2)	206.9	1845.6 (1215.0)	2735.9 (1227.0)		
		1815.9	5684.2T		1730.6	3605.1T		584.5	9624.5C		
2F	4000	325.1 (1908.1)	6106.6 (567.0)	1003.4	2132.2 (2506.4)	5015.2 (1337.4)	200.5	1599.6 (1097.1)	3014.6 (1215.0)		
		4063.5	6237.7T		3632.5	4333.6T		923.7	10936.3C		
1F	4600	8452.1 (1908.1)	8452.1 (627.0)	2809.0	2834.1 (627.0)	9397.1 (2506.4)		3446.9 (1390.3)	3446.9 (1097.1)		
		6857.0 0.0	8452.1 (627.0)		5089.3 0.0	8563.0 (1390.3)	1558.0	12320.2 0.0			
					18000	7200					
25200											


A

B


C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

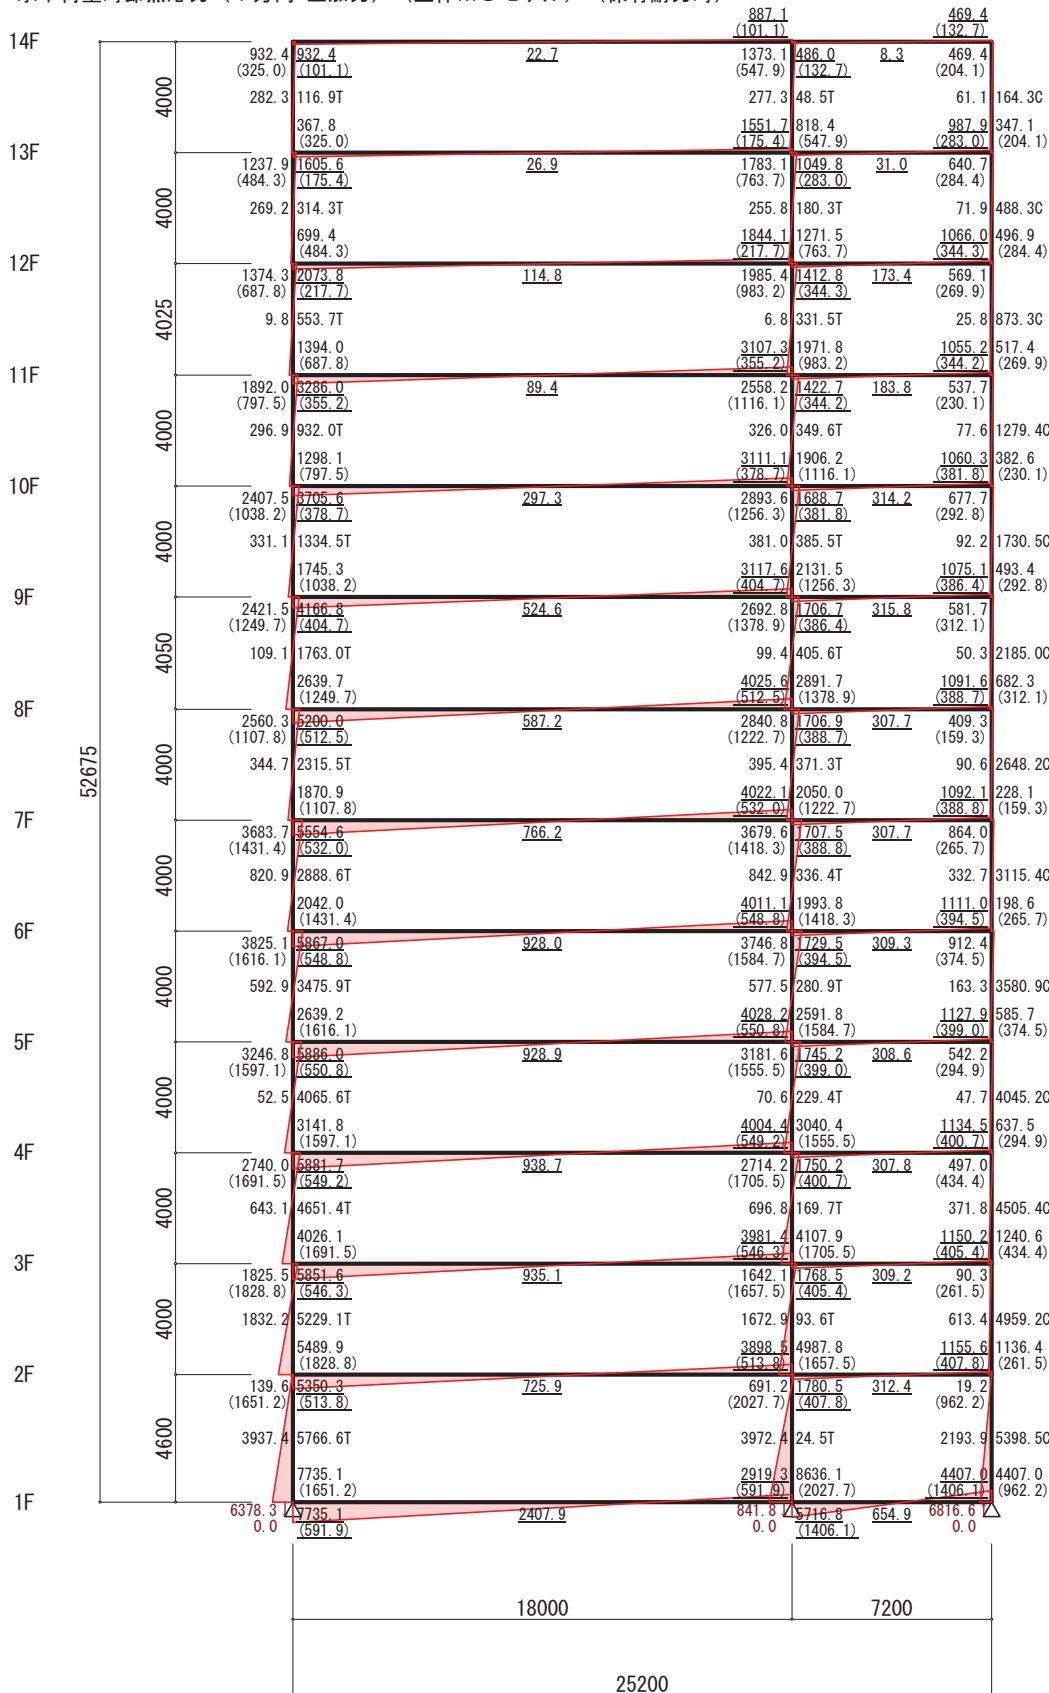

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

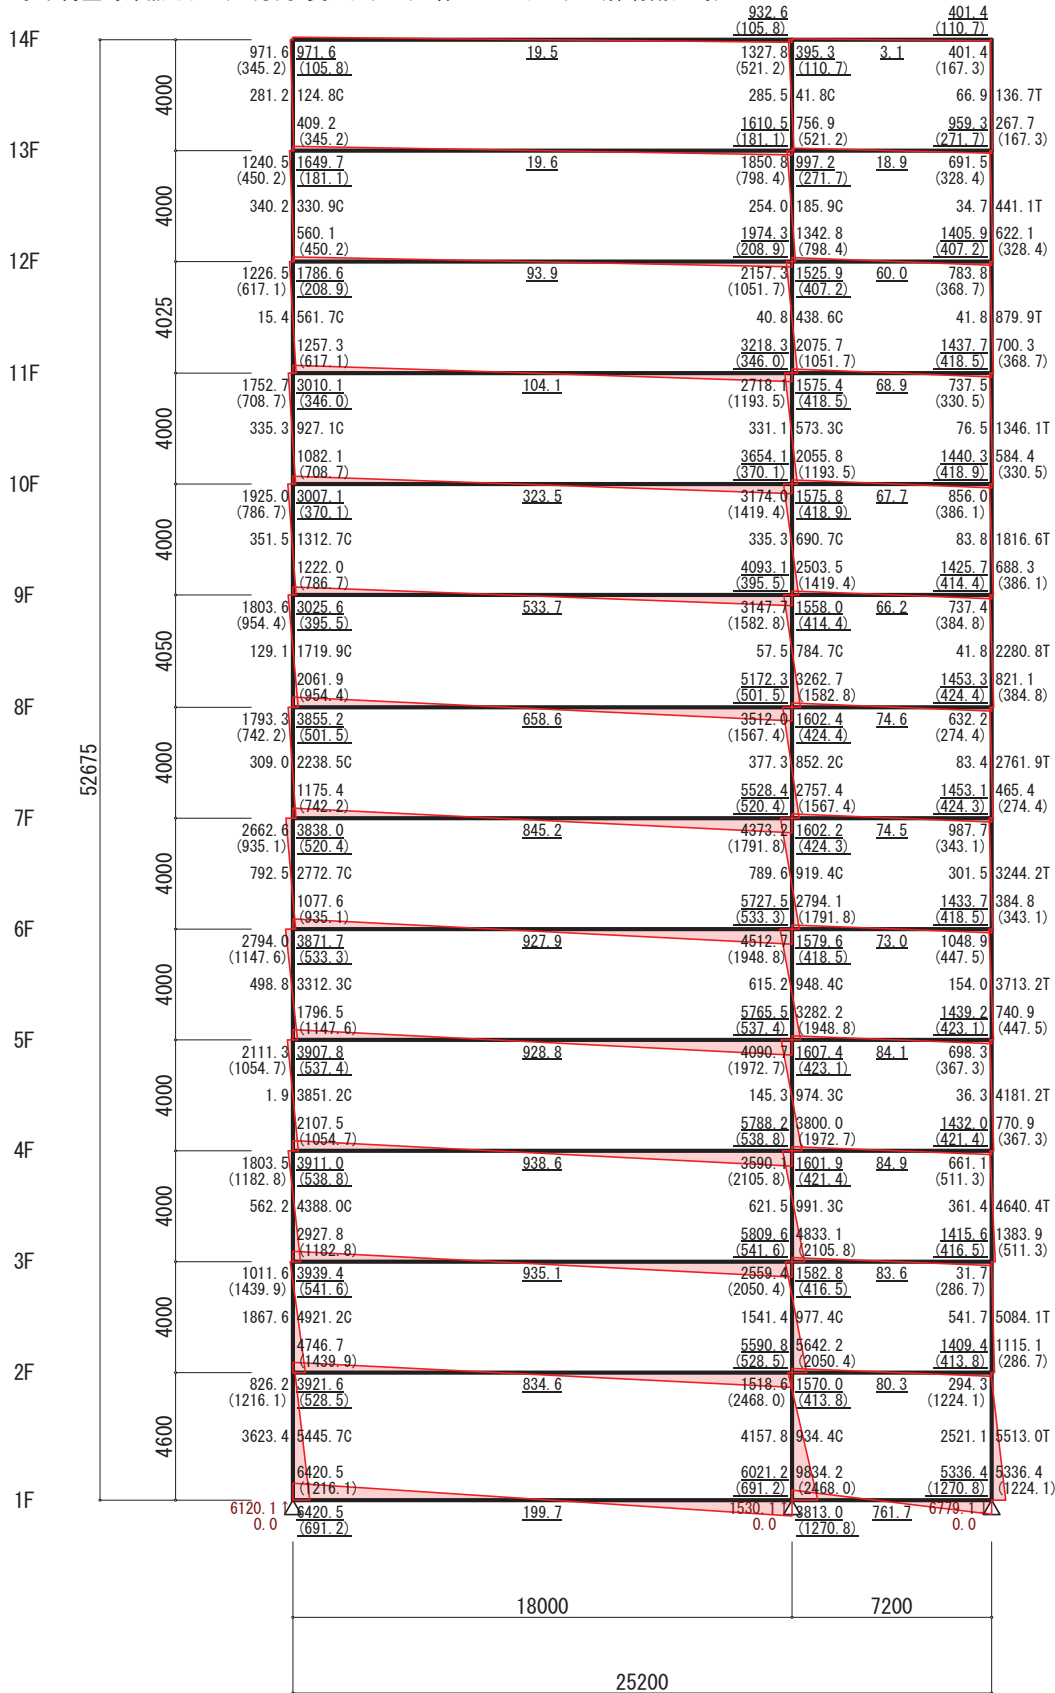

		1578.1 (174.9)		205.3 (35.8)			
4000	1570.3 (616.7)	1570.3 (174.9)	3.9	1630.4 (663.3)	52.3 (35.8)	76.5	205.3 (81.2)
	336.9	156.8C (616.7)		303.8	165.8T		42.9
4000	1867.2 (745.1)	2763.8 (304.7)	21.9	2720.0 (304.7)	1022.8 (663.3)		708.0 (192.4)
	377.0	439.5C (745.1)		308.0	313.1T		46.4
4025	1833.4 (878.8)	2946.5 (348.0)	185.0	2850.4 (1374.9)	1292.5 (355.4)	12.9	771.1 (388.4)
	64.8	767.1C (878.8)		83.4	342.6T		10.5
4000	2303.7 (946.0)	4007.5 (472.8)	247.9	3876.8 (1723.0)	2056.5 (570.8)	1.7	1261.0 (597.5)
	411.8	1220.1C (946.0)		430.3	288.2T		65.9
4000	2525.8 (1064.9)	4005.9 (508.4)	569.9	4423.5 (2004.1)	2293.4 (674.0)	133.0	1430.3 (640.5)
	395.9	1710.2C (1064.9)		415.3	171.4T		149.3
4050	2300.0 (1132.7)	4034.0 (545.7)	877.7	4467.0 (2180.4)	2270.5 (675.8)	162.4	1463.6 (798.3)
	6.2	2239.3C (1132.7)		51.7	96.9T		152.9
4000	1719.0 (729.3)	4006.6 (522.0)	691.1	5388.9 (522.0)	4363.5 (2180.4)		5047.5 (1359.5)
	260.3	2737.6C (729.3)		492.2	611.4C		459.8
4000	2788.0 (991.7)	3986.3 (554.9)	1007.9	5973.9 (2794.1)	4753.6 (1363.7)	155.9	2706.8 (1180.0)
	804.5	3271.6C (991.7)		385.6	1275.7C		346.8
4000	2855.6 (1178.2)	4034.6 (577.2)	1160.6	5839.1 (2634.2)	4685.7 (1342.0)	163.5	2999.4 (1322.2)
	499.2	3834.0C (1178.2)		570.7	1915.4C		355.1
4000	2210.9 (1099.7)	4068.1 (581.4)	1164.7	6481.4 (3067.0)	4781.6 (1364.8)	131.8	2755.4 (1326.9)
	11.6	4404.0C (1099.7)		347.5	2575.8C		102.1
4000	1880.7 (1221.7)	4068.4 (583.1)	1179.2	6417.5 (2990.5)	4777.2 (1362.2)	126.8	2479.2 (1358.0)
	562.8	4978.7C (1221.7)		563.5	3238.6C		236.8
4000	1101.5 (1470.3)	4107.6 (586.9)	1174.5	6430.1 (2970.1)	4718.3 (1347.9)	134.3	2634.2 (1359.6)
	1839.1	5560.7C (1470.3)		1309.8	3902.5C		685.0
4600	662.4 (1170.5)	4117.2 (557.2)	897.9	5912.9 (2730.0)	4750.1 (1342.9)	125.9	1556.3 (1497.1)
	3354.6	6116.7C (1170.5)		2907.6	4625.3C		1887.1
		6046.9 (675.7)	34.7	6116.3 (675.7)	9186.6 (2730.0)		5330.5 (1166.8)
		6799.9 (0.0)	0.0	5108.8 (0.0)	3070.3 (1166.8)	1130.1	12578.0 (0.0)
		18000		7200			

C


2 フレーム (S=1/272)

52675	4000	1595.5 (627.8)	1595.5 (178.6)	11.6	1618.7 (178.6)	153.5 (17.4)	20.2T	
		339.8	177.4C		28.4 (17.4)	90.9 (58.6)		
	4000	1871.7 (746.6)	2787.4 (307.5)	19.7	2363.9 (1029.2)	612.1 (175.9)	21.1	81.1 (58.6)
		378.4	480.9C		305.4	323.7T	44.9	193.8T
	4025	1827.2 (876.7)	2941.9 (348.3)	192.3	2837.5 (1367.9)	1263.9 (348.0)	11.2	758.0 (381.1)
		62.9	825.7C		84.6	342.0T	8.9	540.2T
	4000	2299.8 (945.3)	4001.1 (473.2)	257.8	3851.8 (1714.1)	2003.3 (557.8)	4.7	1236.8 (587.1)
		409.2	1295.3C		423.5	275.7T	62.7	1098.5T
	4000	2518.0 (1062.7)	3999.4 (508.5)	577.1	4407.6 (1998.2)	2258.9 (666.4)	140.1	1427.6 (641.2)
		392.7	1800.3C		411.3	135.8T	145.2	1764.6T
	4050	2295.2 (1129.9)	4027.9 (544.8)	875.1	4430.4 (2164.4)	2237.4 (673.3)	186.4	1472.9 (802.1)
		7.1	2341.8C		47.4	23.8T	151.3	2438.9T
	4000	1718.5 (728.4)	3999.6 (520.7)	686.6	5372.7 (520.7)	4335.6 (2164.4)	5060.0 (1356.7)	1775.5 (802.1)
		261.6	2859.6C		477.0	800.7C	459.4	3795.2T
	4000	2784.0 (992.5)	3979.2 (553.6)	1003.2	5915.3 (2797.7)	4720.8 (1361.2)	179.6	2714.3 (1184.4)
		798.9	3410.1C		319.9	1594.0C	345.5	5154.5T
	4000	2843.1 (1173.6)	4029.3 (576.8)	1161.9	5730.9 (2591.1)	4653.2 (1344.6)	187.2	3064.2 (1324.7)
		496.0	3984.3C		548.7	2353.4C	354.9	6498.4T
	4000	2212.1 (1099.4)	4063.3 (581.0)	1165.6	6512.0 (3074.4)	4750.9 (1362.9)	155.6	2767.6 (1332.3)
		13.3	4562.7C		363.2	3124.7C	103.1	7860.3T
4000	1878.9 (1220.8)	4064.4 (582.7)	1179.9	5385.6 (2970.0)	4747.1 (1360.6)	151.0	2487.6 (1361.7)	
	562.6	5143.0C		554.3	3891.3C	235.7	9219.7T	
4000	1101.4 (1464.3)	4105.2 (586.7)	1175.3	6455.8 (586.7)	6494.3 (2970.0)	5006.0 (1346.4)	2959.0 (1361.7)	
	1827.5	5727.9C		1196.1	4642.9C	683.9	10564.6T	
4600	640.6 (1155.8)	4115.4 (553.8)	868.5	5852.3 (553.8)	7041.9 (3922.2)	4979.4 (1341.7)	3414.8 (1365.5)	
	3299.0	6280.5C		2643.6	5427.0C	1877.2	11907.6T	
		5957.4 (1155.8)		5915.2 (659.6)	8778.8 (2667.5)	5318.7 (1136.4)	5318.7 (1496.3)	
		6938.5 0.0	21.1	5899.3 0.0	2863.7 (1136.4)	1227.5	19042.7 0.0	
			18000			7200		
							25200	

C

2014/01/18 16:42 — III — 583 / 852 —

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

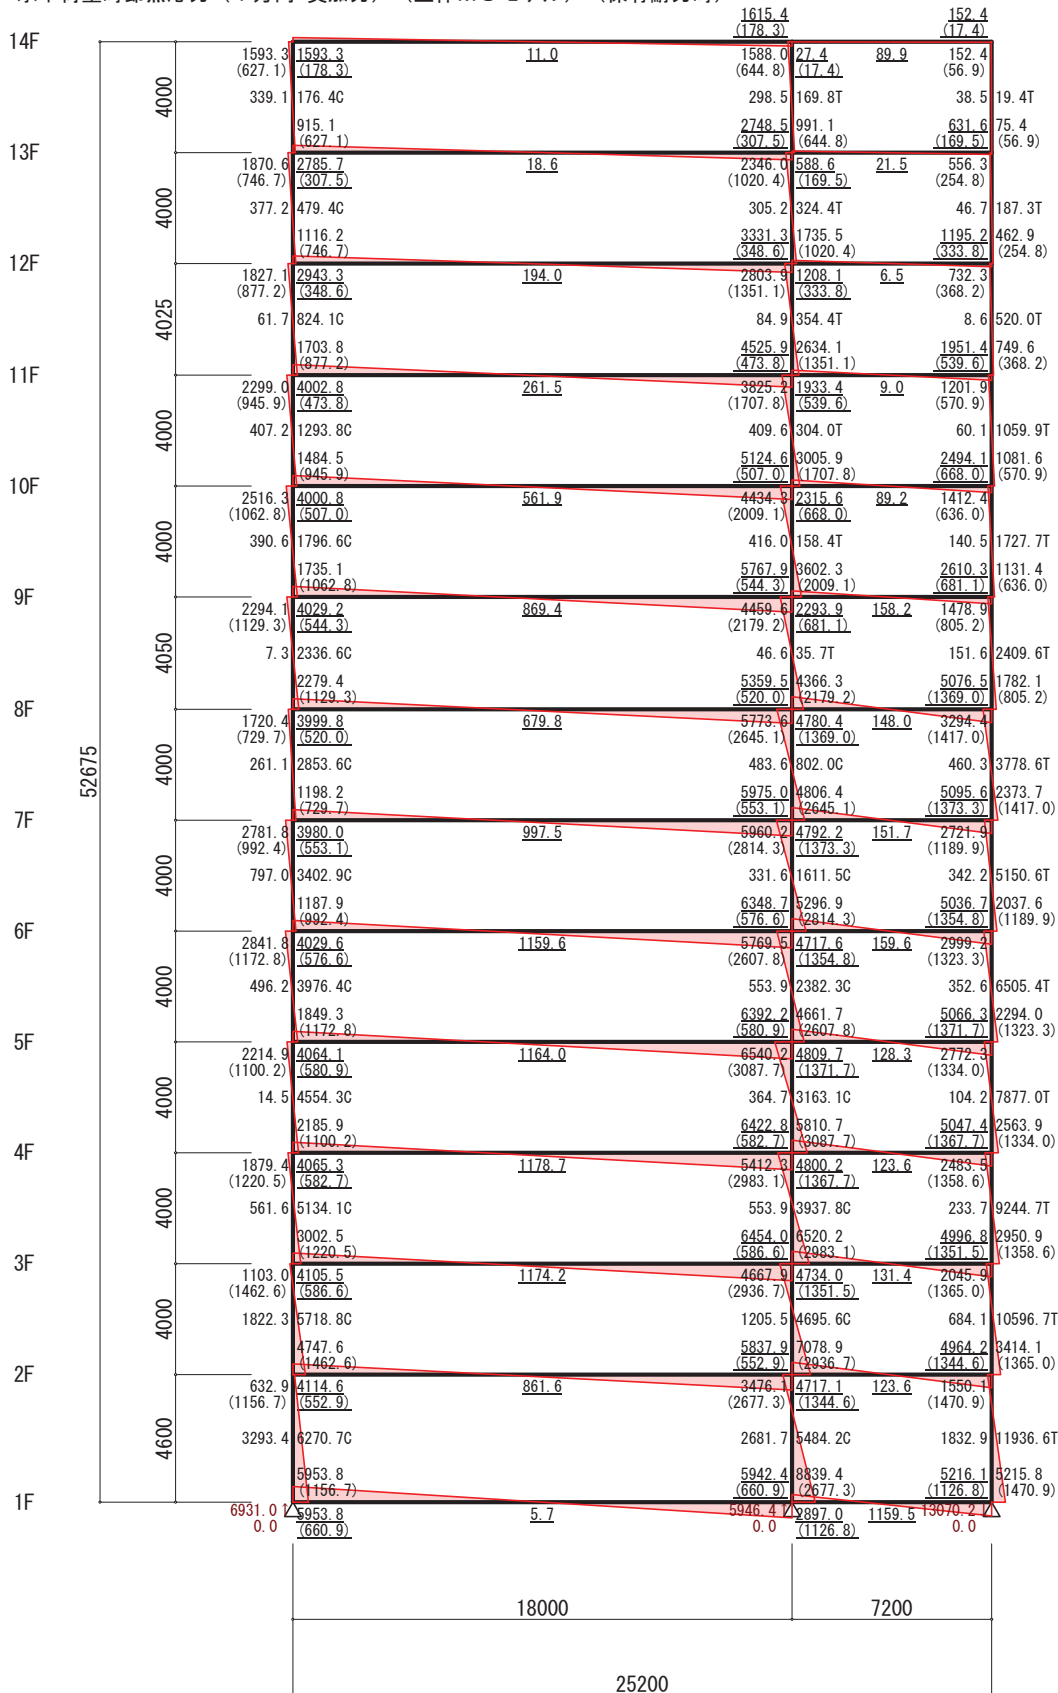


A

B


C

4 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

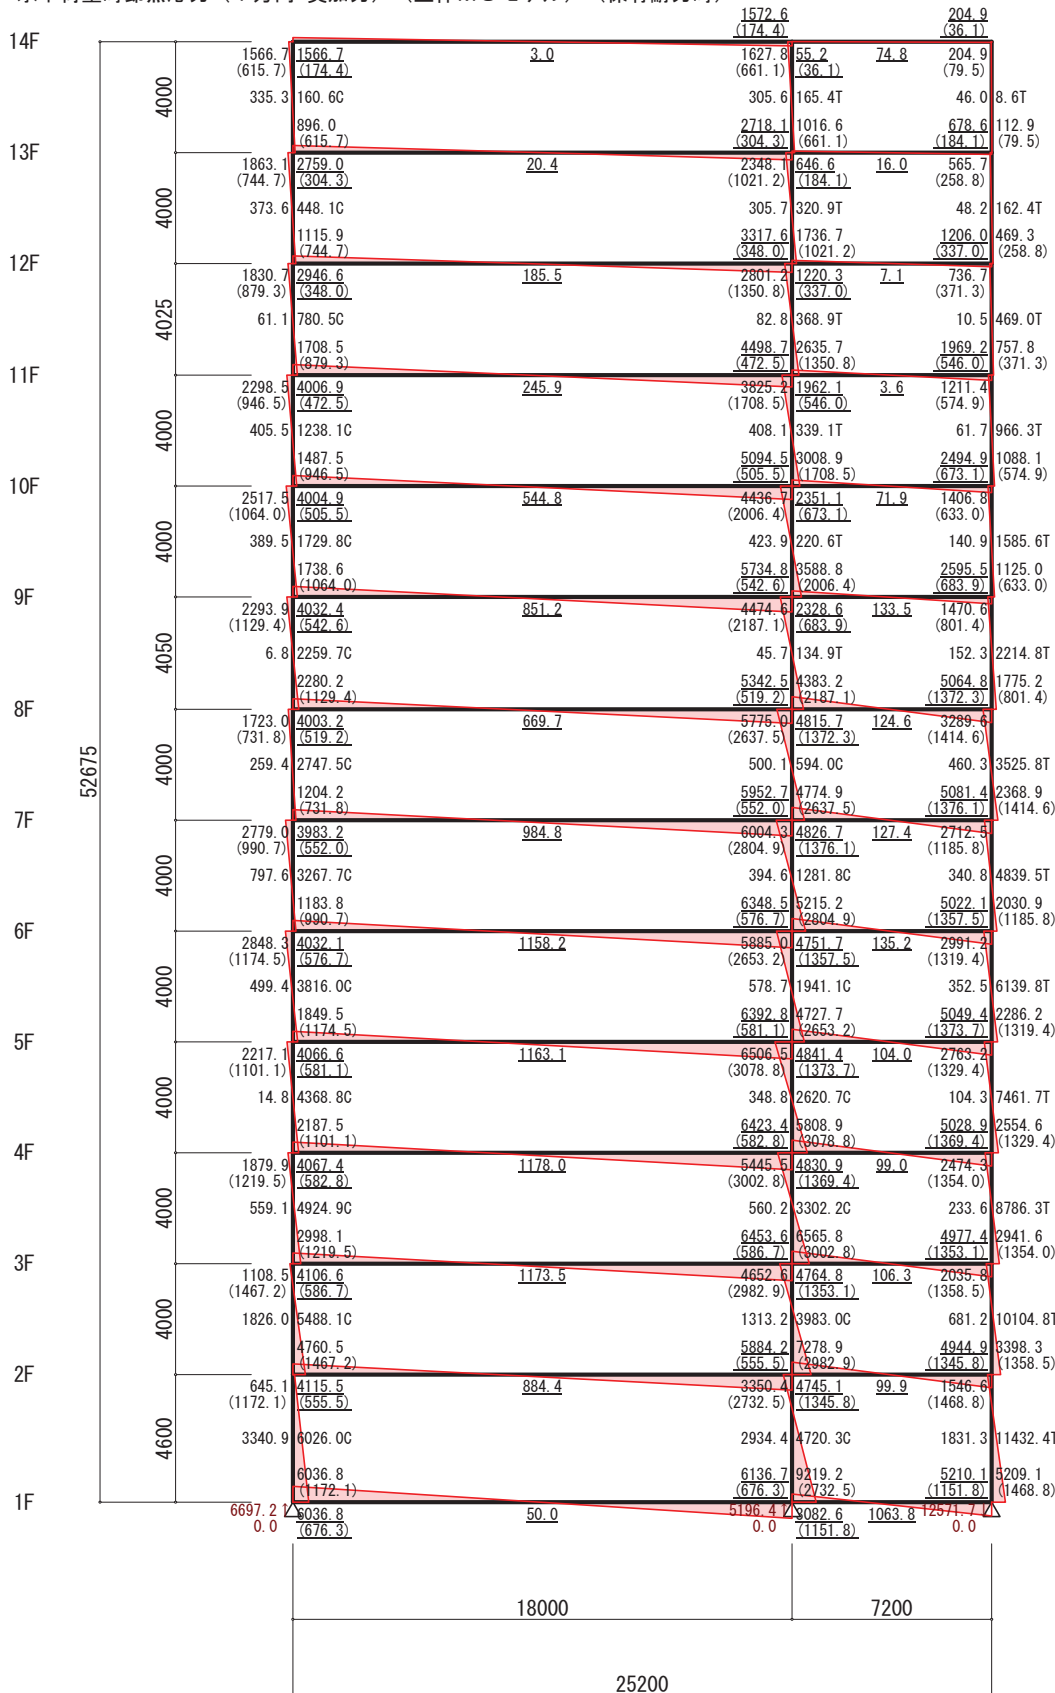

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

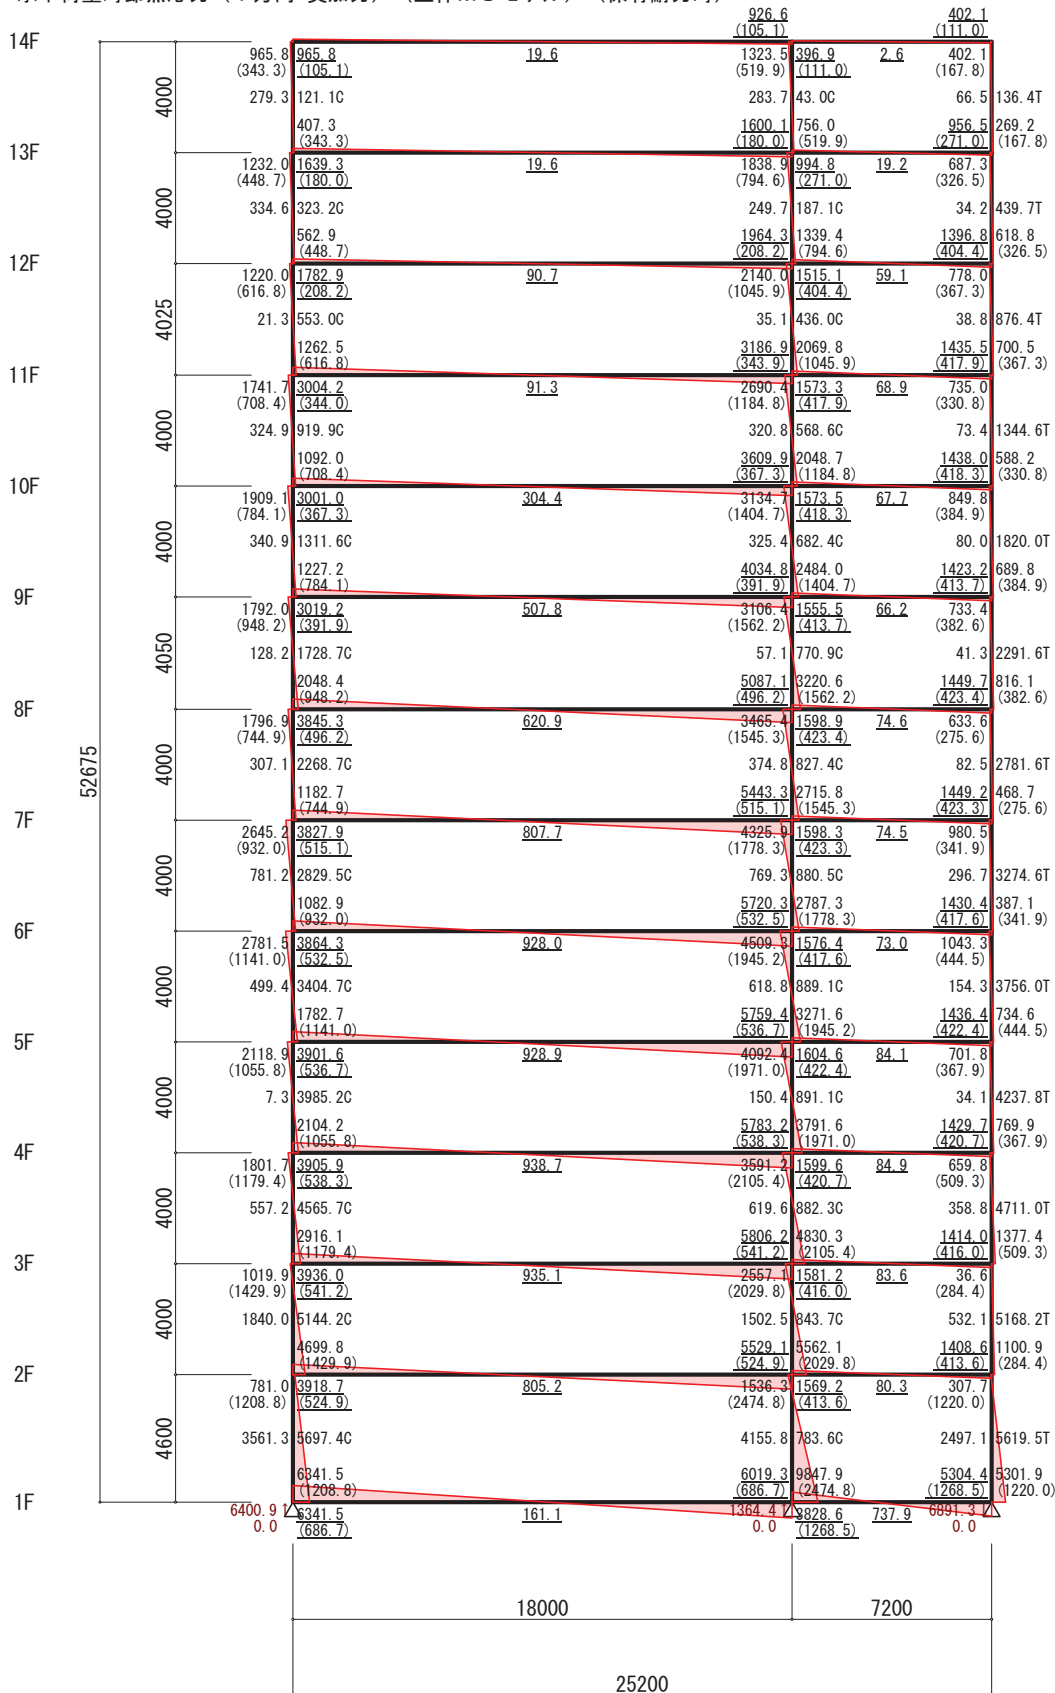


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

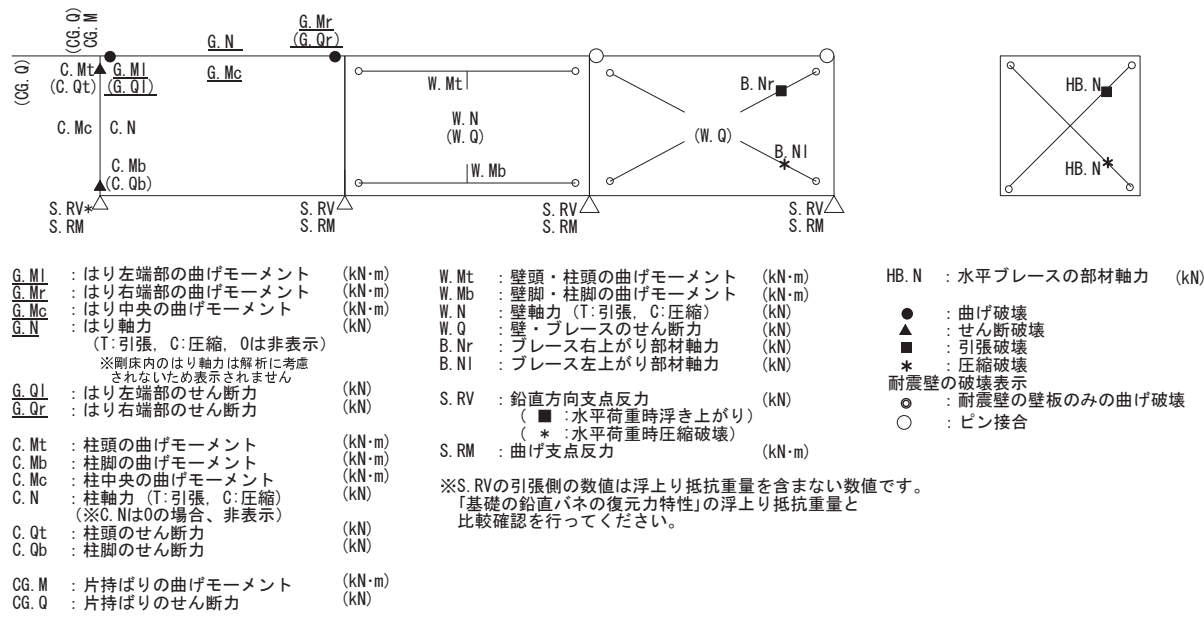

[illegible]

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

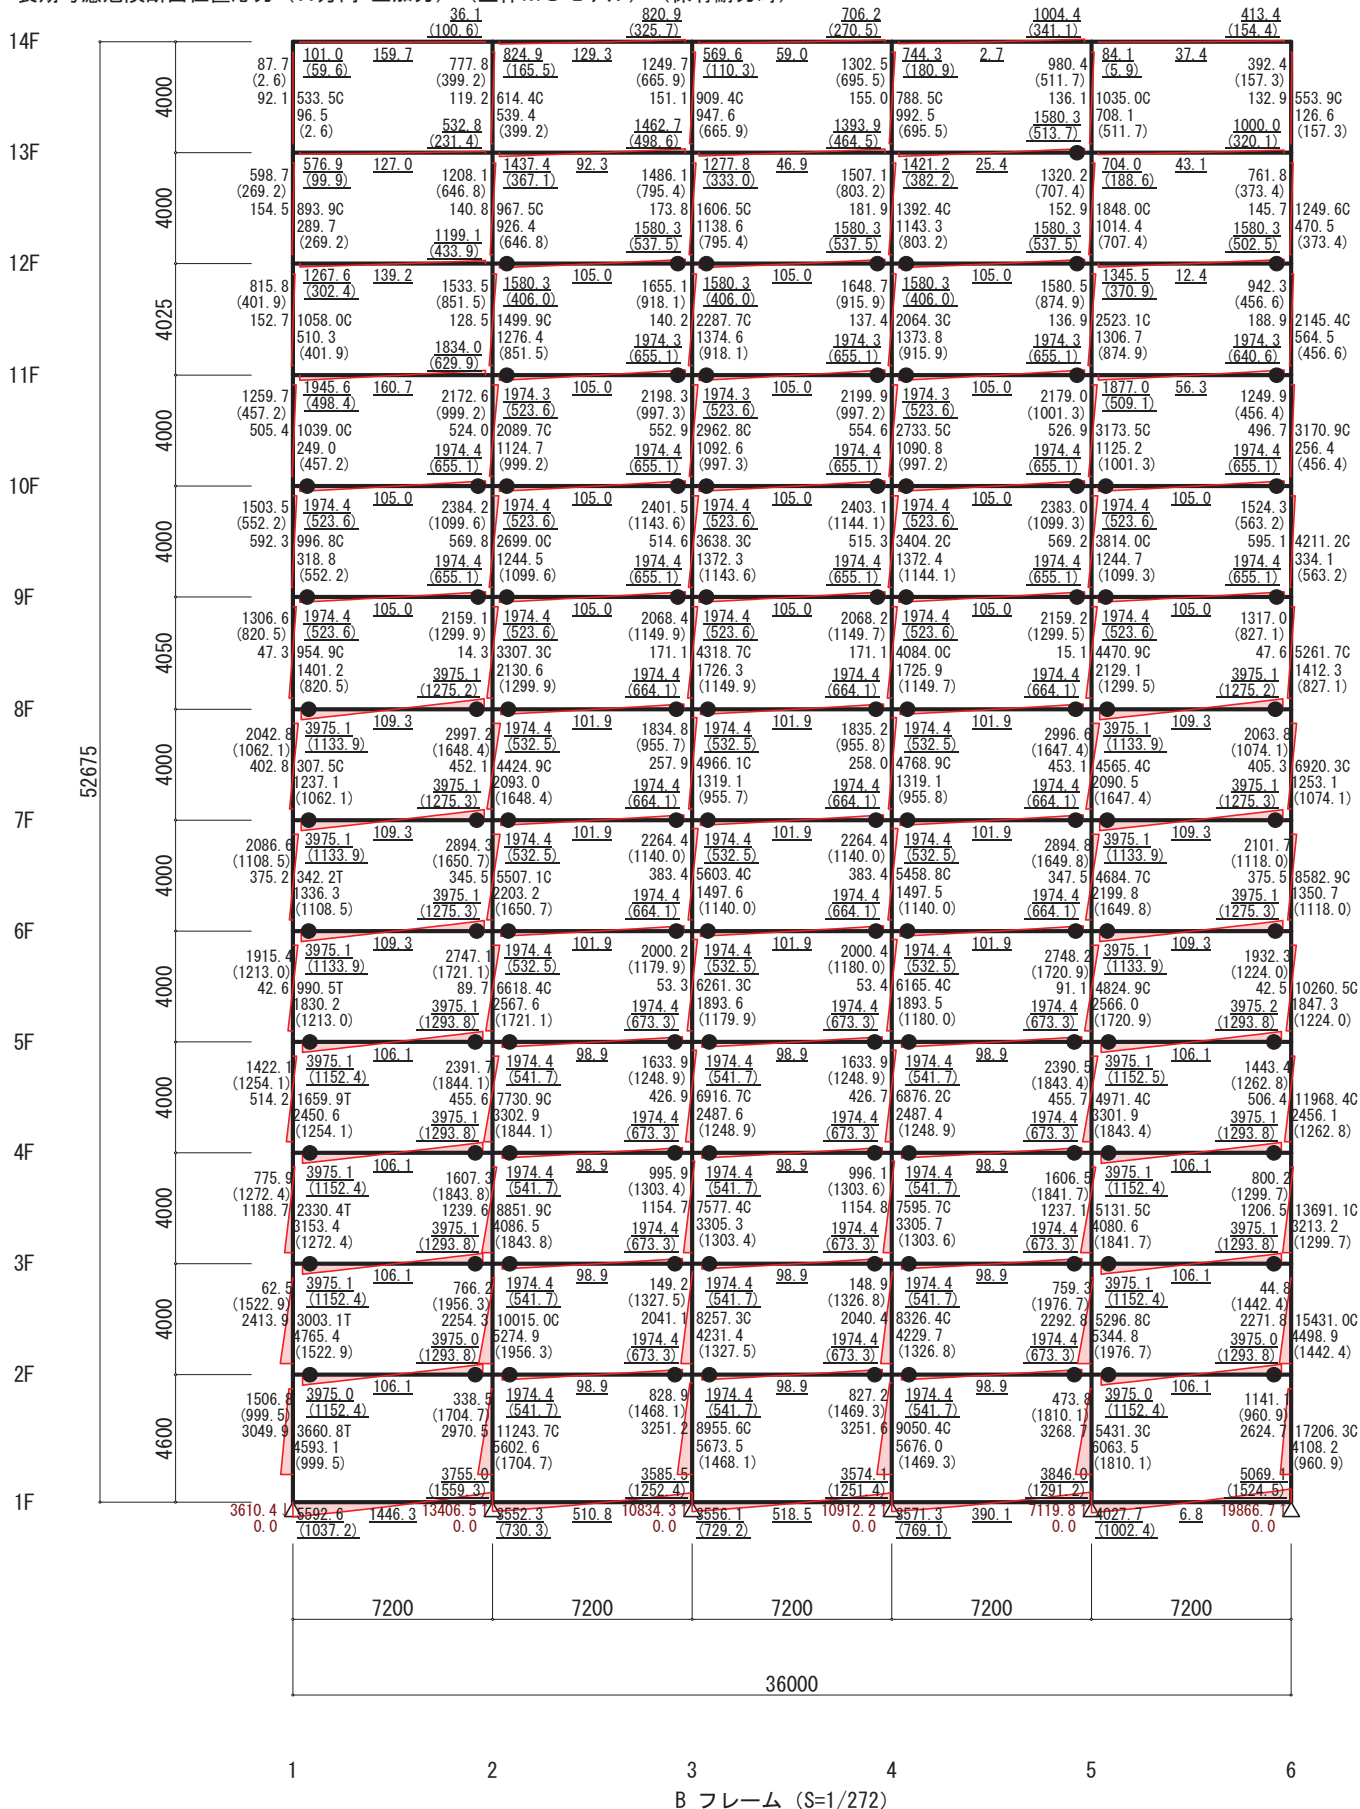

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	114.3 (42.0)	124.7 (19.8)	78.5	330.2 (161.3)	159.8 (1.2)	50.6	407.9 (208.6)	151.4 (4.9)	54.7	460.8 (228.8)	219.5 (22.3)	30.1	398.7 (190.9)	38.0 (24.7)	8.4	232.7 (100.4)	230.2C 119.9 (100.4)
	40.5		88.5C (42.0)	47.0	246.0C (161.3)	236.2 (161.3)	537.8 (223.7)	324.6 (208.6)	578.2 (229.8)	342.9 (228.8)	482.6 (176.9)	359.0 (70.7)	23.4	457.7 (241.4)	301.7 (56.6)	14.0	300.0 (146.5)		
	232.6 (105.5)		288.4 (40.2)	56.6	455.5 (240.7)	397.9 (51.5)	69.5	552.8 (295.8)	399.4 (57.7)	50.0	533.6 (283.8)	359.0 (70.7)	23.4	457.7 (241.4)	301.7 (56.6)	14.0	300.0 (146.5)		
	13F	4000	47.3	169.5C (42.0)	32.8	542.0C (201.2)	390.0 (240.7)	729.8 (279.9)	486.0 (295.8)	775.7 (287.4)	463.0 (283.8)	608.1 (214.3)	503.6C (70.7)	33.7	548.3C (241.4)	390.2 (241.4)	608.1 (210.2)	575.0C 214.5 (146.5)	
	137.9 (105.5)		137.9 (105.5)	520.8 (201.2)	644.9 (357.0)	588.6 (107.8)	68.8	751.2 (420.4)	593.0 (115.2)	48.0	722.0 (403.1)	488.3 (108.1)	25.3	609.8 (328.4)	460.2 (104.0)	11.3	359.7 (171.7)		
	308.8 (151.7)		486.5 (95.0)	68.1	644.9 (357.0)	588.6 (107.8)	68.8	751.2 (420.4)	593.0 (115.2)	48.0	722.0 (403.1)	488.3 (108.1)	25.3	609.8 (328.4)	460.2 (104.0)	11.3	359.7 (171.7)		
	12F	4025	42.5	194.1C (42.0)	17.9	826.8C (291.6)	609.0 (357.0)	1192.7 (421.9)	725.3 (420.4)	1249.3 (426.2)	693.8 (403.1)	807.2 (291.5)	543.7 (328.4)	807.2 (291.5)	543.7 (328.4)	807.2 (291.5)	543.7 (328.4)	243.3 (171.7)	
	223.9 (151.7)		223.9 (151.7)	807.2 (291.6)	644.9 (357.0)	588.6 (107.8)	68.8	751.2 (420.4)	593.0 (115.2)	48.0	722.0 (403.1)	488.3 (108.1)	25.3	609.8 (328.4)	460.2 (104.0)	11.3	359.7 (171.7)		
	308.8 (151.7)		486.5 (95.0)	68.1	644.9 (357.0)	588.6 (107.8)	68.8	751.2 (420.4)	593.0 (115.2)	48.0	722.0 (403.1)	488.3 (108.1)	25.3	609.8 (328.4)	460.2 (104.0)	11.3	359.7 (171.7)		
	11F	4000	522.5 (187.7)	807.2 (183.2)	87.1	1135.0 (543.9)	1083.2 (247.5)	1347.5 (686.3)	1055.8 (251.8)	44.5	1206.6 (570.3)	806.3 (183.0)	86.6	949.9 (423.0)	807.2 (183.2)	87.1	517.1 (187.8)	1410.4C 123.7 (187.8)	
	202.3		130.3C (42.0)	207.0	1091.8C (291.6)	720.9 (543.9)	1350.1 (484.3)	994.2 (686.3)	1350.1 (484.3)	739.3 (570.3)	807.2 (291.6)	1167.6C (70.7)	228.2	1003.6C (241.4)	807.2 (183.2)	87.1	517.1 (187.8)		
	117.9 (187.7)		117.9 (187.7)	807.2 (291.6)	1135.0 (543.9)	1083.2 (247.5)	1347.5 (686.3)	1055.8 (251.8)	44.5	1206.6 (570.3)	806.3 (183.0)	86.6	949.9 (423.0)	807.2 (183.2)	87.1	517.1 (187.8)			
	10F	4000	603.7 (238.9)	807.2 (183.2)	87.1	1221.6 (609.1)	1350.1 (309.9)	1445.0 (755.0)	1350.1 (309.9)	141.2	1207.7 (605.3)	807.2 (183.2)	87.1	959.2 (456.0)	807.2 (183.2)	87.1	617.3 (245.9)	1876.9C 221.6 (245.9)	
	196.0		69.2C (42.0)	182.5	1305.0C (291.6)	856.6 (609.1)	1350.1 (484.3)	1131.0 (755.0)	1350.1 (484.3)	857.5 (605.3)	807.2 (291.6)	1167.6C (70.7)	228.2	1003.6C (241.4)	807.2 (183.2)	87.1	617.3 (245.9)		
	211.6 (238.9)		211.6 (238.9)	807.2 (291.6)	1221.6 (609.1)	1350.1 (309.9)	1445.0 (755.0)	1350.1 (309.9)	141.2	1207.7 (605.3)	807.2 (183.2)	87.1	959.2 (456.0)	807.2 (183.2)	87.1	617.3 (245.9)			
9F	4050	489.5 (249.5)	807.2 (183.2)	87.1	1073.2 (567.0)	1350.1 (309.9)	1299.2 (692.1)	1350.1 (309.9)	141.2	1085.1 (572.5)	807.2 (183.2)	87.1	847.6 (443.4)	807.2 (183.2)	87.1	497.1 (254.0)	2324.1C 369.7 (254.0)		
63.8		18.1C (42.0)	105.9	1528.3C (291.6)	861.3 (567.0)	1350.2 (490.2)	1062.1 (692.1)	1350.2 (490.2)	108.3	2013.6C (572.5)	807.2 (291.5)	91.1	1439.5C (443.4)	807.2 (183.2)	87.1	497.1 (254.0)			
361.8 (249.5)		361.8 (249.5)	807.2 (291.5)	1073.2 (567.0)	1350.1 (309.9)	1299.2 (692.1)	1350.1 (309.9)	141.2	1085.1 (572.5)	807.2 (183.2)	87.1	847.6 (443.4)	807.2 (183.2)	87.1	497.1 (254.0)				
8F	4000	364.7 (149.0)	807.2 (186.7)	84.5	1117.6 (556.8)	1350.2 (315.8)	137.1	1426.9 (723.6)	1350.2 (315.8)	137.1	1123.5 (560.4)	807.2 (186.7)	84.5	817.9 (394.9)	807.2 (186.7)	84.5	379.8 (156.8)	2767.1C 155.3 (156.8)	
110.5		16.2T (42.0)	167.7	1867.2C (291.6)	782.3 (556.8)	1350.2 (490.2)	1042.0 (723.6)	1350.2 (490.2)	167.5	2434.8C (560.4)	807.2 (291.5)	144.2	1605.7C (443.4)	807.2 (186.7)	84.5	379.8 (156.8)			
143.7 (149.0)		143.7 (149.0)	807.2 (291.5)	1117.6 (556.8)	1350.2 (315.8)	137.1	1426.9 (723.6)	1350.2 (315.8)	137.1	1123.5 (560.4)	807.2 (186.7)	84.5	817.9 (394.9)	807.2 (186.7)	84.5	379.8 (156.8)			
7F	4000	606.2 (238.8)	807.2 (186.7)	84.5	1193.2 (597.2)	1350.2 (315.8)	137.1	1430.8 (742.5)	1350.2 (315.8)	137.1	1200.5 (601.3)	807.2 (186.7)	84.5	961.9 (455.6)	807.2 (186.7)	84.5	616.5 (245.1)	3203.9C 219.7 (245.1)	
198.7		38.7T (42.0)	174.4	2249.9C (291.6)	844.3 (597.2)	1350.2 (490.2)	1102.6 (742.5)	1350.2 (490.2)	174.6	2852.8C (601.3)	807.2 (291.5)	184.6	1746.1C (455.6)	807.2 (186.7)	84.5	616.5 (245.1)			
208.7 (238.8)		208.7 (238.8)	807.2 (291.5)	1193.2 (597.2)	1350.2 (315.8)	137.1	1430.8 (742.5)	1350.2 (315.8)	137.1	1200.5 (601.3)	807.2 (186.7)	84.5	961.9 (455.6)	807.2 (186.7)	84.5	616.5 (245.1)			
6F	4000	495.5 (290.4)	807.2 (186.7)	84.5	1108.5 (631.3)	1350.2 (315.8)	137.1	1357.6 (769.5)	1350.2 (315.8)	137.1	1115.2 (635.1)	807.2 (186.7)	84.5	866.6 (497.1)	807.2 (186.7)	84.5	507.0 (296.9)	3628.1C 506.0 (296.9)	
0.2		59.7T (42.0)	31.6	2607.3C (291.6)	1045.4 (631.3)	1350.2 (493.3)	1267.8 (769.5)	1350.2 (493.3)	31.8	3258.1C (635.1)	807.2 (291.5)	18.6	1869.5C (497.1)	807.2 (186.7)	84.5	507.0 (296.9)			
495.2 (290.4)		495.2 (290.4)	807.2 (291.0)	1108.5 (631.3)	1350.2 (315.8)	137.1	1357.6 (769.5)	1350.2 (315.8)	137.1	1115.2 (635.1)	807.2 (186.7)	84.5	866.6 (497.1)	807.2 (186.7)	84.5	507.0 (296.9)			
5F	4000	202.2 (245.1)	807.2 (188.5)	83.3	908.9 (639.5)	1350.2 (318.9)	135.1	1197.3 (801.8)	1350.2 (318.9)	135.1	917.7 (644.5)	807.2 (188.5)	83.3	629.1 (482.0)	807.2 (188.5)	83.3	216.1 (252.7)	4048.3C 646.2 (252.7)	
215.9		70.3T (42.0)	182.0	2981.6C (291.6)	1272.9 (639.5)	1350.2 (493.3)	1538.5 (801.8)	1350.2 (493.3)	181.9	3666.8C (644.5)	807.2 (291.0)	193.2	1982.3C (482.0)	807.2 (188.5)	83.3	216.1 (252.7)			
634.0 (245.1)		634.0 (245.1)	807.2 (291.0)	908.9 (639.5)	1350.2 (318.9)	135.1	1197.3 (801.8)	1350.2 (318.9)	135.1	917.7 (644.5)	807.2 (188.5)	83.3	629.1 (482.0)	807.2 (188.5)	83.3	216.1 (252.7)			
4F	4000	64.9 (333.3)	807.2 (188.5)	83.3	668.0 (693.4)	1350.2 (318.9)	135.1	908.0 (832.2)	1350.2 (318.9)	135.1	674.4 (696.1)	807.2 (188.5)	83.3	434.7 (557.6)	807.2 (188.5)	83.3	77.0 (340.4)	4463.8C 1084.4 (340.4)	
503.7		72.3T (42.0)	515.0	3356.4C (291.6)	1697.9 (693.4)	1350.2 (493.3)	1931.4 (832.2)	1350.2 (493.3)	513.3	4075.9C (696.1)	807.2 (291.0)	516.6	2090.8C (557.6)	807.2 (188.5)	83.3	77.0 (340.4)			
1072.3 (333.3)		1072.3 (333.3)	807.2 (291.0)	668.0 (693.4)	1350.2 (318.9)	135.1	908.0 (832.2)	1350.2 (318.9)	135.1	674.4 (696.1)	807.2 (188.5)	83.3	434.7 (557.6)	807.2 (188.5)	83.3	77.0 (340.4)			
3F	4000	394.7 (258.8)	807.2 (188.5)	83.3	234.6 (623.2)	1350.2 (318.9)	135.1	509.4 (797.7)	1350.2 (318.9)	135.1	246.2 (633.1)	807.2 (188.5)	83.3	29.1 (457.9)	807.2 (188.5)	83.3	382.3 (266.1)	4869.3C 1290.1 (266.1)	
836.3		73.1T (42.0)	828.5	3689.8C (291.6)	1891.6 (623.2)	1350.1 (498.5)	2212.4 (797.7)	1350.1 (498.5)	834.0	4479.0C (633.1)	807.2 (302.2)	810.3	2201.0C (457.9)	807.2 (188.5)	83.3	382.3 (266.1)			
1277.8 (258.8)		1277.8 (258.8)	807.2 (302.2)	234.6 (623.2)	1350.2 (318.9)	135.1	509.4 (797.7)	1350.2 (318.9)	135.1	246.2 (633.1)	807.2 (188.5)	83.3	29.1 (457.9)	807.2 (188.5)	83.3	382.3 (266.1)			
2F	4600	636.5 (603.0)	807.2 (183.4)	91.2	4.4 (966.8)	1350.1 (313.7)	143.0	198.3 (1030.7)	1350.1 (313.7)	143.0	1.6 (950.8)	807.2 (183.3)	91.2	193.8 (889.2)	807.2 (183.4)	91.2	621.9 (611.5)	5295.2C 2708.2 (611.5)	
1665.1		78.9T (603.0)	1645.0	3956.5C (291.6)	3294.4 (966.8)	143.0	2417.6 (794.9)	1350.1 (498.5)	2460.6 (836.8)	1710.8 (889.2)	2135.6 (764.4)	2135.6 (764.4)	193.8 (889.2)	807.2 (183.4)	91.2	621.9 (611.5)			
2693.8 (603.0)		2693.8 (603.0)	807.2 (183.4)	4.4 (966.8)	1350.1 (313.7)	143.0	198.3 (1030.7)	1350.1 (313.7)	143.0	1.6 (950.8)	807.2 (183.3)	91.2	193.8 (889.2)	807.2 (183.4)	91.2	621.9 (611.5)			
1F	4600	578.8 0.0	807.2 (183.4)	91.2	4.4 (966.8)	1350.1 (313.7)	143.0	198.3 (1030.7)	1350.1 (313.7)	143.0	1.6 (950.8)	807.2 (183.3)	91.2	193.8 (889.2)	807.2 (183.4)	91.2	621.9 (611.5)	5295.2C 2708.2 (611.5)	
578.8 0.0		807.2 (183.4)	91.2	4.4 (966.8)	1350.1 (313.7)	143.0	198.3 (1030.7)	1350.1 (313.7)	143.0	1.6 (950.8)	807.2 (183.3)	91.2	193.8 (889.2)	807.2 (183.4)	91.2	621.9 (611.5)			
578.8 0.0		807.2 (18																	

		21.3 (14.6)		629.7 (161.1)		498.9 (103.6)		766.0 (164.9)		6.5 (67.7)	
52675	4000	276.6 (103.6)	34.3	845.4 (279.2)	14.5	601.0 (221.8)	37.3	734.8 (283.1)	108.9	64.2 (50.5)	128.7
	4000	266.0 (96.2)		781.8 (402.8)		1108.2 (582.0)		1103.1 (579.3)		635.8 (319.6)	6.0 (42.3)
	4000	107.2		117.3 (402.8)		148.0		147.3		108.5	75.8 (42.3)
	4025	609.2 (283.7)	22.9	1116.2 (601.1)	13.5	1341.0 (744.8)	40.1	1329.4 (735.0)	81.1	1023.7 (551.1)	461.3 (190.8)
	4025	141.1		124.3		112.2		116.7		114.4	146.5 (190.8)
	4025	827.7 (402.4)	36.3	1445.1 (788.1)	100.0	1685.6 (923.2)	78.2	1668.4 (916.7)	102.0	1386.8 (751.0)	648.4 (291.2)
	4025	163.7		144.8		162.3		155.9		147.6	168.0 (291.2)
	4000	1290.6 (476.3)	51.5	2121.0 (985.5)	102.0	2207.5 (1004.9)	102.0	2213.4 (1007.0)	102.0	2074.9 (967.3)	1159.3 (424.6)
	4000	504.7		495.0		549.4		551.8		478.9	458.8 (424.6)
	4000	281.2 (476.3)		1974.3 (524.7)		1974.4 (524.7)		1974.4 (524.7)		1974.4 (524.7)	1974.4 (524.7)
	4000	1491.0 (567.1)	102.0	2377.5 (1113.9)	102.0	2379.8 (1151.9)	102.0	2378.2 (1151.3)	102.0	2395.7 (1120.4)	1515.2 (573.1)
	4000	555.3		539.5		479.2		478.6		547.1	569.7 (573.1)
	4050	1272.3 (817.8)	102.0	2104.8 (1286.5)	102.0	2020.2 (1139.2)	102.0	2020.7 (1139.4)	102.0	2100.1 (1284.8)	1427.6 (805.7)
	4050	77.2		17.9		140.6		140.7		19.9	81.8 (805.7)
	4000	2052.6 (1073.9)	106.4	2989.6 (1648.8)	99.0	1826.2 (956.2)	99.0	1825.9 (956.1)	99.0	2992.8 (1650.6)	2037.4 (1064.4)
	4000	394.8		443.9		248.6		248.6		444.4	394.6 (1064.4)
4000	2091.6 (1117.2)	106.4	2883.6 (1648.4)	99.0	2254.5 (1138.9)	99.0	2254.6 (1139.0)	99.0	2883.6 (1648.8)	2075.1 (1107.0)	
4000	366.7		338.5		375.3		375.3		337.6	365.9 (1107.0)	
4000	1928.6 (1216.5)	106.4	2745.2 (1714.2)	99.0	1996.2 (1173.6)	99.0	1996.1 (1173.5)	99.0	2746.1 (1714.8)	1912.8 (1206.2)	
4000	50.3		98.5		59.8		59.8		98.5	50.4 (1206.2)	
4000	1465.5 (1262.3)	103.3	2412.2 (1840.9)	96.1	1654.0 (1246.9)	96.1	1654.0 (1246.9)	96.1	2412.2 (1842.8)	1444.2 (1252.6)	
4000	483.5		430.2		403.3		403.3		431.9	489.8 (1252.6)	
4000	824.9 (1297.1)	103.3	1634.2 (1846.5)	96.1	1022.4 (1307.4)	96.1	1022.3 (1307.3)	96.1	1633.5 (1843.9)	802.8 (1274.3)	
4000	1177.7		1216.7		1134.9		1134.8		1213.6	1164.7 (1274.3)	
4000	8.9 (1402.7)	103.3	810.1 (1898.9)	96.1	183.1 (1252.6)	96.1	183.3 (1253.0)	96.1	818.2 (1905.0)	7.2 (1455.5)	
4000	2156.8		2121.8		1883.7		1884.3		2123.1	2254.9 (1455.5)	
4600	963.2 (990.0)	107.6	176.4 (1858.4)	100.4	538.6 (1536.7)	100.4	539.8 (1535.8)	100.4			


A フレーム (S=1/272)

[illegible]

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					120.6 (5.4)		173.4 (4.9)		82.0 (17.9)		222.0 (17.5)		108.0 (28.5)					
14F	52675	4000	281.6 (122.9)	277.4 (122.4)	25.3	406.6 (205.5)	294.1 (132.7)	43.4	394.0 (201.3)	230.5 (109.8)	29.5	406.8 (197.1)	331.5 (145.3)	49.0	350.7 (165.7)	132.4 (99.2)	91.6	96.9 (34.9)
		65.8	249.9C	45.8	239.6C	315.0 (205.5)		40.5	222.0C	60.7	298.5C	285.4 (197.1)		59.8	212.6C	231.1 (165.7)	278.3 (38.4)	25.5 (34.9)
13F		4000	307.0 (148.9)	486.9 (172.9)	5.6	529.4 (280.7)	570.5 (227.9)	51.2	544.0 (290.7)	521.1 (217.1)	63.9	477.9 (253.2)	454.8 (172.8)	37.4	423.8 (222.0)	343.7 (144.6)	52.6	232.4 (104.6)
		45.5	605.3C	36.4	541.1C	541.1C	33.5	553.7C	33.3	598.5C	411.3 (253.2)		34.0	454.6C	355.8 (222.0)	480.6 (94.5)	48.7	177.8C
12F		4025	357.9 (171.1)	608.1 (212.1)	17.9	713.4 (398.2)	774.3 (287.0)	48.2	742.6 (415.6)	712.3 (273.3)	63.7	653.6 (358.9)	582.3 (210.4)	37.8	590.8 (321.6)	522.8 (200.7)	64.1	306.2 (150.8)
		57.5	978.5C	14.2	840.3C	840.3C	12.8	864.7C	23.4	864.6C	606.8 (358.9)		807.2 (183.2)	538.8 (321.6)	807.2 (183.2)	807.2 (183.2)	41.3	201.9C
11F		4000	517.1 (187.8)	807.2 (288.6)	76.7	1198.8 (567.6)	1250.7 (426.5)	44.3	1343.2 (684.4)	1177.7 (417.8)	87.6	1124.0 (539.8)	807.2 (291.6)	87.1	956.7 (425.5)	807.2 (291.6)	87.1	523.1 (187.9)
		196.7	1441.3C	230.5	1206.7C	1206.7C	175.7	1196.9C	203.0	1093.6C	717.9 (539.8)		807.2 (183.2)	495.2 (425.5)	807.2 (183.2)	807.2 (183.2)	118.2 (187.9)	136.7C
10F		4000	617.2 (245.8)	807.2 (291.6)	87.1	1210.0 (606.1)	1350.1 (484.3)	141.2	1448.0 (755.1)	1350.1 (484.3)	141.2	1225.7 (610.5)	807.2 (291.6)	87.1	956.9 (455.2)	807.2 (291.6)	87.1	603.3 (238.8)
		197.8	1909.4C	176.0	1624.5C	159.9	1540.1C	184.1	1261.0C	180.3	1287.9C	857.5 (610.5)	807.2 (183.2)		807.2 (183.2)	596.2 (455.2)	807.2 (183.2)	73.7C
9F		4050	497.1 (254.0)	807.2 (291.6)	87.1	1084.3 (572.2)	1350.2 (484.3)	141.2	1301.7 (692.9)	1350.1 (484.3)	141.2	1071.9 (566.5)	807.2 (291.6)	87.1	848.2 (443.7)	807.2 (291.6)	87.1	489.6 (249.5)
		63.8	2358.4C	108.1	2020.4C	119.6	1873.5C	105.5	1425.5C	91.3	1593.3C	860.9 (566.5)	807.2 (186.7)		807.2 (186.7)	665.6 (443.7)	807.2 (186.7)	361.8 (249.5)
8F		4000	379.9 (156.7)	807.2 (291.6)	84.5	1124.0 (560.5)	1350.2 (490.2)	137.1	1426.1 (723.2)	1350.2 (490.2)	137.1	1118.2 (556.9)	807.2 (295.2)	84.5	817.6 (394.7)	807.2 (295.2)	84.5	364.8 (148.9)
		112.5	2803.8C	167.8	2358.4C	192.3	2219.5C	168.1	1649.2C	144.2	2004.8C	782.0 (556.9)	807.2 (186.7)		807.2 (186.7)	529.2 (394.7)	807.2 (186.7)	15.6T
7F		4000	616.8 (245.1)	807.2 (295.2)	84.5	1200.8 (601.3)	1350.2 (490.2)	137.1	1431.4 (742.6)	1350.2 (490.2)	137.1	1193.4 (597.1)	807.2 (295.2)	84.5	962.2 (455.6)	807.2 (295.2)	84.5	606.6 (238.8)
		198.8	3243.1C	175.0	2668.0C	164.6	2565.3C	174.7	1890.3C	184.9	2456.3C	843.9 (597.1)	807.2 (186.7)		807.2 (186.7)	592.4 (455.6)	807.2 (186.7)	40.1T
6F	4000	507.4 (296.9)	807.2 (295.2)	84.5	1115.7 (635.2)	1350.2 (490.2)	137.1	1357.9 (769.5)	1350.2 (490.2)	137.1	1109.0 (631.3)	807.2 (295.2)	84.5	866.8 (497.0)	807.2 (295.2)	84.5	495.9 (290.3)	
	1.0	3669.5C	32.1	2968.6C	45.2	2893.8C	32.0	2106.8C	19.0	2887.1C	1044.9 (631.3)	807.2 (188.5)		807.2 (188.5)	828.8 (497.0)	807.2 (188.5)	62.7T	
5F	4000	216.5 (252.7)	807.2 (297.0)	83.3	917.9 (644.2)	1350.2 (493.3)	135.1	1197.7 (801.7)	1350.2 (493.3)	135.1	909.4 (639.5)	807.2 (297.0)	83.3	629.7 (482.3)	807.2 (297.0)	83.3	202.7 (245.1)	
	214.6	4091.5C	181.0	3263.5C	170.0	3223.2C	181.6	3328.4C	193.1	3336.8C	1272.6 (639.5)	807.2 (188.5)		807.2 (188.5)	1015.8 (482.3)	807.2 (188.5)	74.5T	
4F	4000	77.5 (340.4)	807.2 (297.0)	83.3	675.8 (697.4)	1350.2 (493.3)	135.1	908.8 (832.6)	1350.2 (493.3)	135.1	668.3 (693.1)	807.2 (297.0)	83.3	434.5 (557.0)	807.2 (297.0)	83.3	65.4 (333.2)	
	503.1	4508.8C	514.0	3559.4C	511.6	3550.6C	514.1	2548.3C	515.6	3789.1C	1696.5 (693.1)	807.2 (188.5)		807.2 (188.5)	1465.8 (557.0)	807.2 (188.5)	77.5T	
3F	4000	381.6 (266.3)	807.2 (297.0)	83.3	243.6 (628.9)	1350.2 (493.3)	135.1	508.9 (796.4)	1350.2 (493.3)	135.1	235.9 (624.4)	807.2 (297.0)	83.3	27.1 (460.1)	807.2 (297.0)	83.3	393.9 (259.3)	
	835.9	4915.5C	829.3	3866.7C	849.7	3208.3	849.7	2742.1C	1894.4 (624.4)	807.2 (183.3)		807.2 (183.3)		807.2 (183.3)	1597.1 (460.1)	807.2 (183.3)	79.0T	
2F	4600	621.9 (610.8)	807.2 (302.2)	91.2	9.2 (965.4)	1350.1 (498.5)	143.0	201.9 (1036.9)	1350.1 (498.5)	143.0	1.4 (964.8)	807.2 (302.2)	91.2	198.8 (880.7)	807.2 (302.2)	91.2	637.1 (601.6)	
	1663.9	5342.3C	1637.7	4246.2C	8284.6 (965.4)	1857.5 (340.6)	1567.2	4201.4C	8336.2 (1036.9)	1644.6	2916.8C	5345.9 (964.8)		1701.2	4563.9C	1663.5	85.2T	
1F		6319.4 0.0	3316.7 (968.3)	210.1	4492.5 0.0	2226.9 (793.9)	252.1	4703.4 0.0	2515.6 (843.7)	142.7	3317.9 0.0	2328.0 (761.7)	35.1	5345.9 0.0	2559.8 (1039.3)	802.6	581.7 0.0	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
			1		2		3		4		5		6					
			C フレーム (S=1/272)															

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

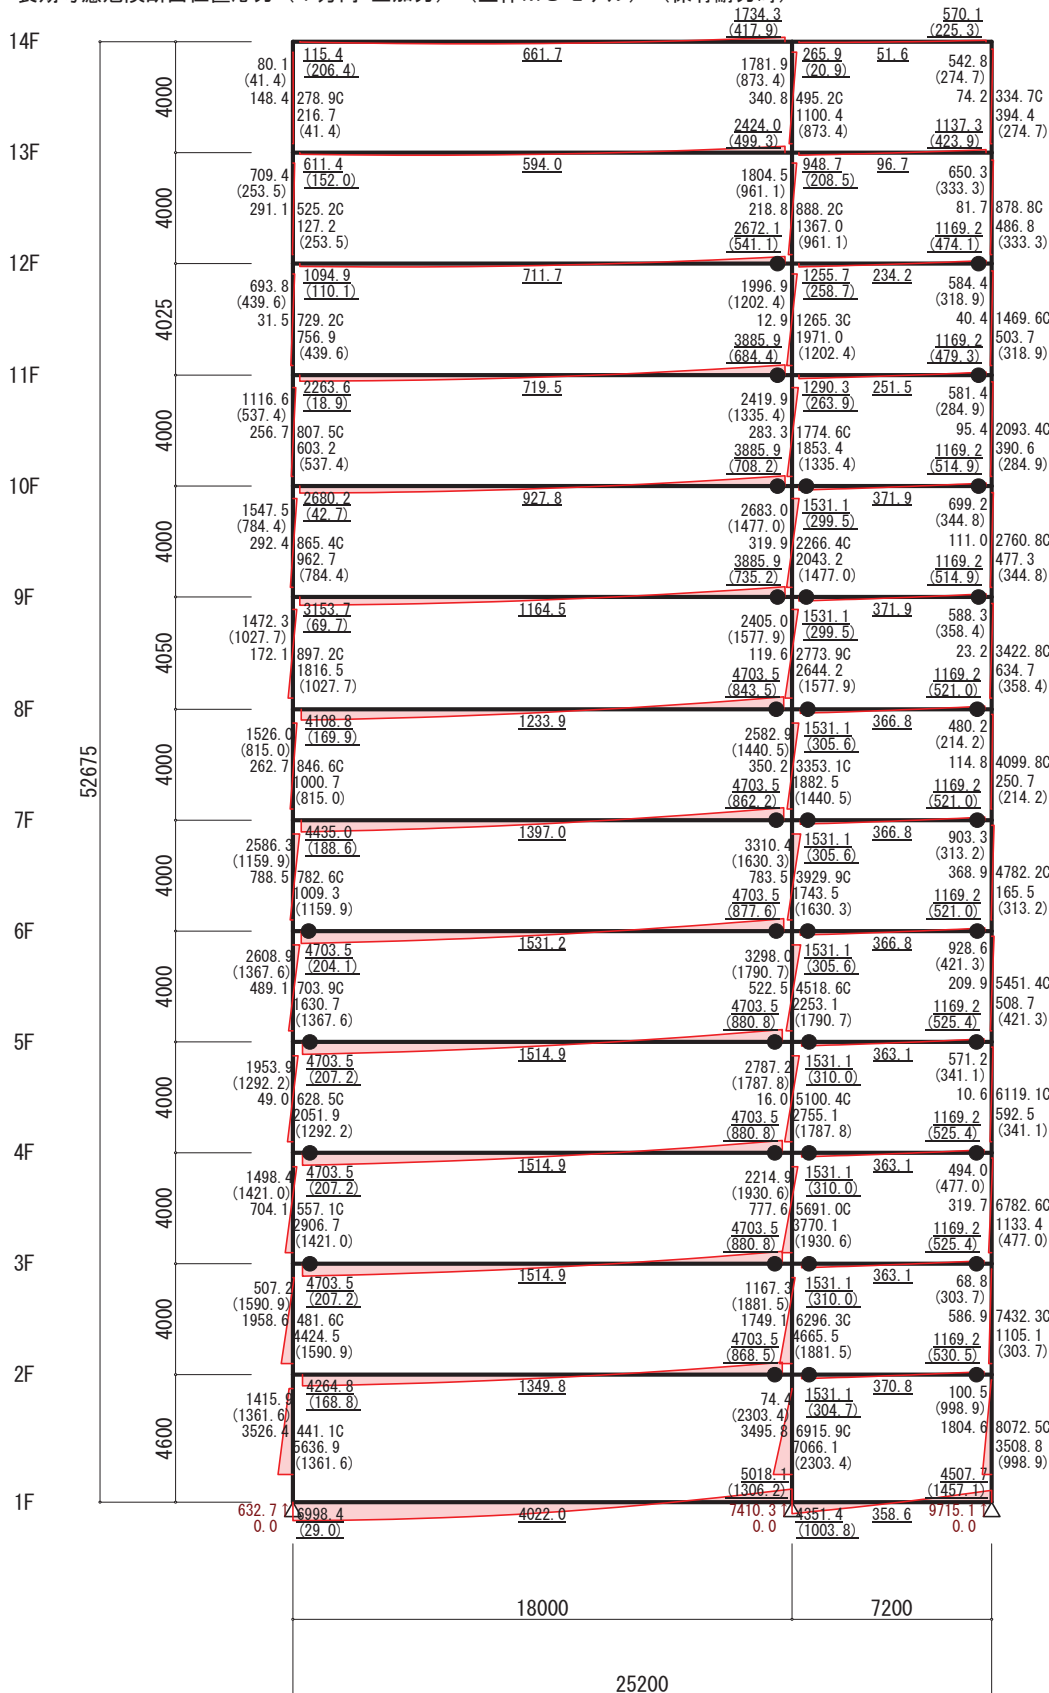

A

B


C

1 フレーム (S=1/272)


52675		18000		7200	
4000	185.1 (52.5) 101.1	287.6 (314.5)	1124.9	2772.9 (663.9)	380.6 (167.5)
4000	1096.2 (510.3) 279.7	1366.0 (112.9)	782.3	2127.4 (1097.9)	255.8 (132.8)
4025	1103.8 (697.6) 12.3	2148.7 (47.4)	991.3	2455.0 (1541.7)	1087.0 (251.3)
4000	1542.8 (824.4) 264.9	3348.5 (77.7)	1077.2	3117.9 (1886.6)	1743.7 (448.1)
4000	2088.5 (1184.3) 252.7	4011.6 (115.6)	1408.7	3236.4 (1947.8)	2236.0 (541.0)
4050	1965.4 (1311.4) 67.2	4645.4 (151.8)	1725.6	3087.2 (2067.5)	2236.1 (541.0)
4000	1550.4 (869.9) 202.0	4563.4 (150.3)	1664.8	4647.8 (2651.4)	4410.5 (1200.1)
4000	2804.1 (1286.9) 809.5	4889.9 (169.1)	1828.0	4289.2 (2481.2)	4410.6 (1200.1)
4000	2729.9 (1445.2) 489.9	5096.9 (180.9)	1931.5	4484.8 (2565.9)	4410.6 (1200.1)
4000	2134.7 (1400.4) 35.9	5096.9 (184.3)	1911.7	4387.7 (2785.5)	4410.7 (1214.8)
4000	1639.1 (1515.0) 709.2	5096.9 (184.3)	1911.7	3526.7 (2781.9)	4410.7 (1214.8)
4000	659.2 (1681.1) 1946.5	5096.9 (184.3)	1911.7	2619.7 (2896.2)	4410.6 (1214.8)
4600	1156.8 (1549.4) 3553.1	4782.9 (166.2)	1754.7	1342.8 (2827.1)	4410.6 (1214.8)
	1358.9 0.0	4509.1 (76.4)	4928.7	5287.8 0.0	4761.1 (869.9)

2 フレーム ($S=1/272$)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

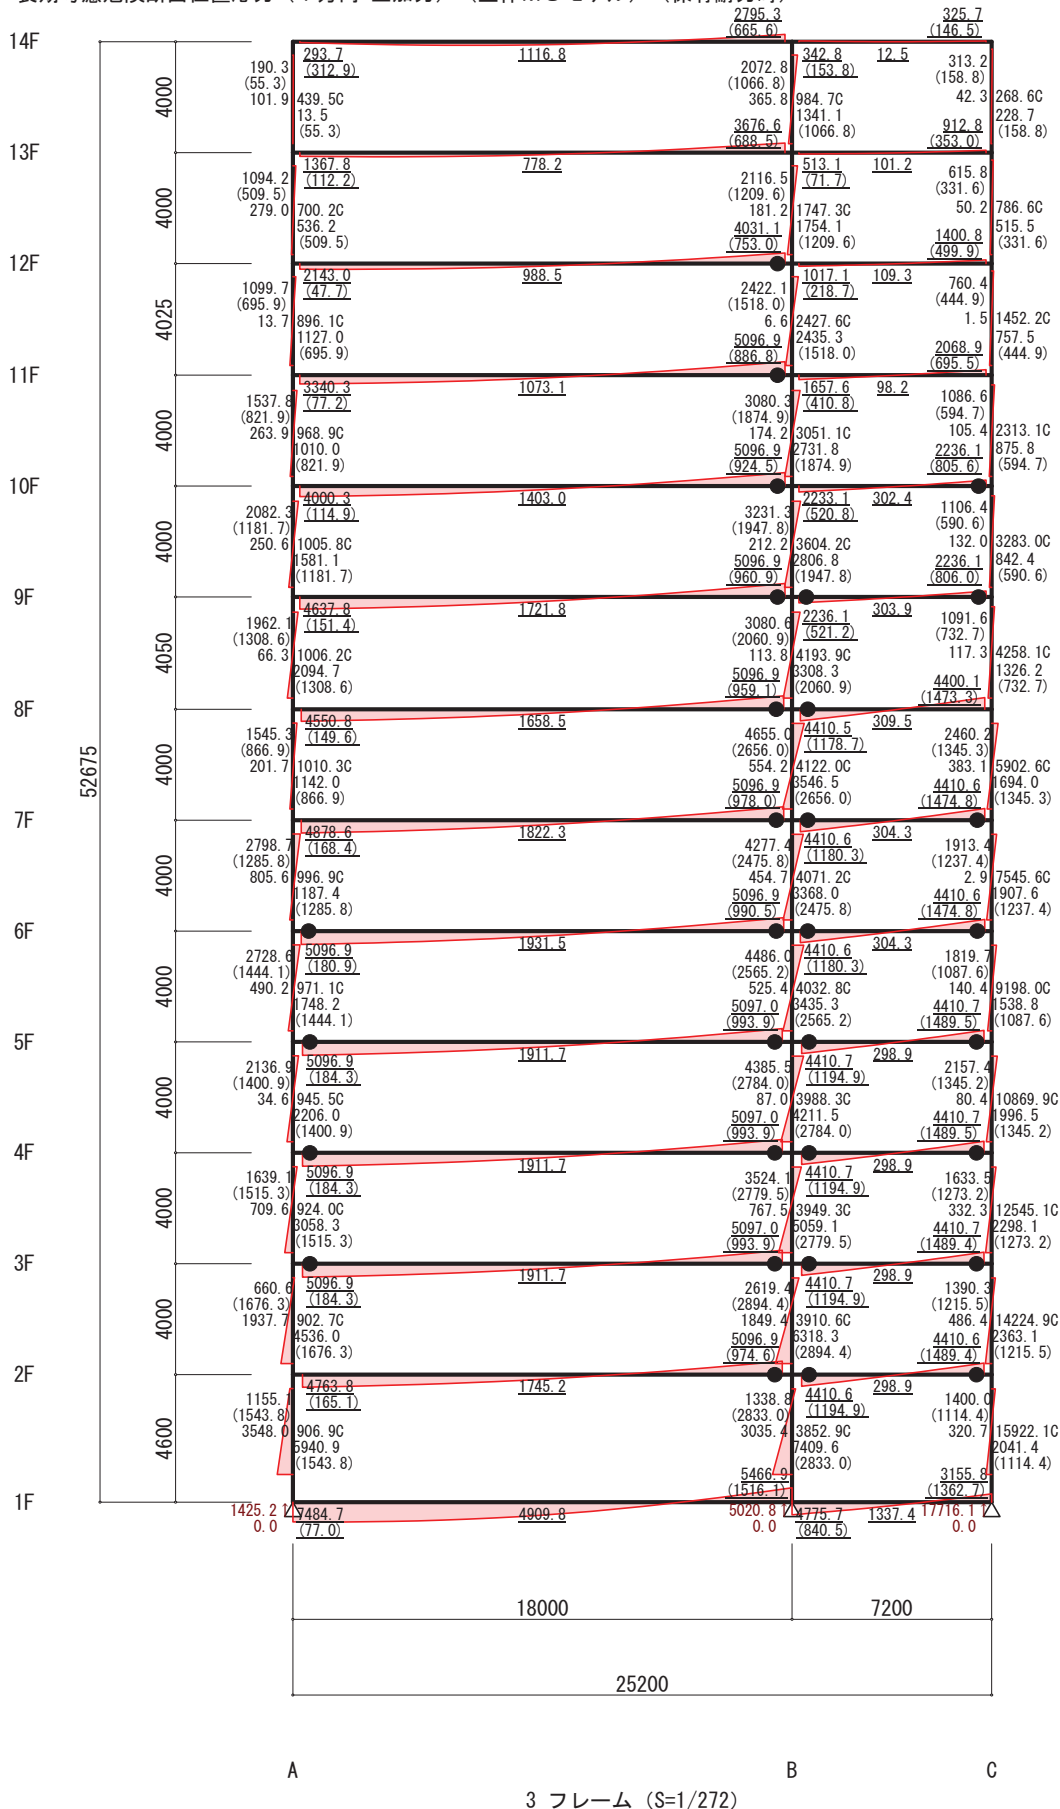


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

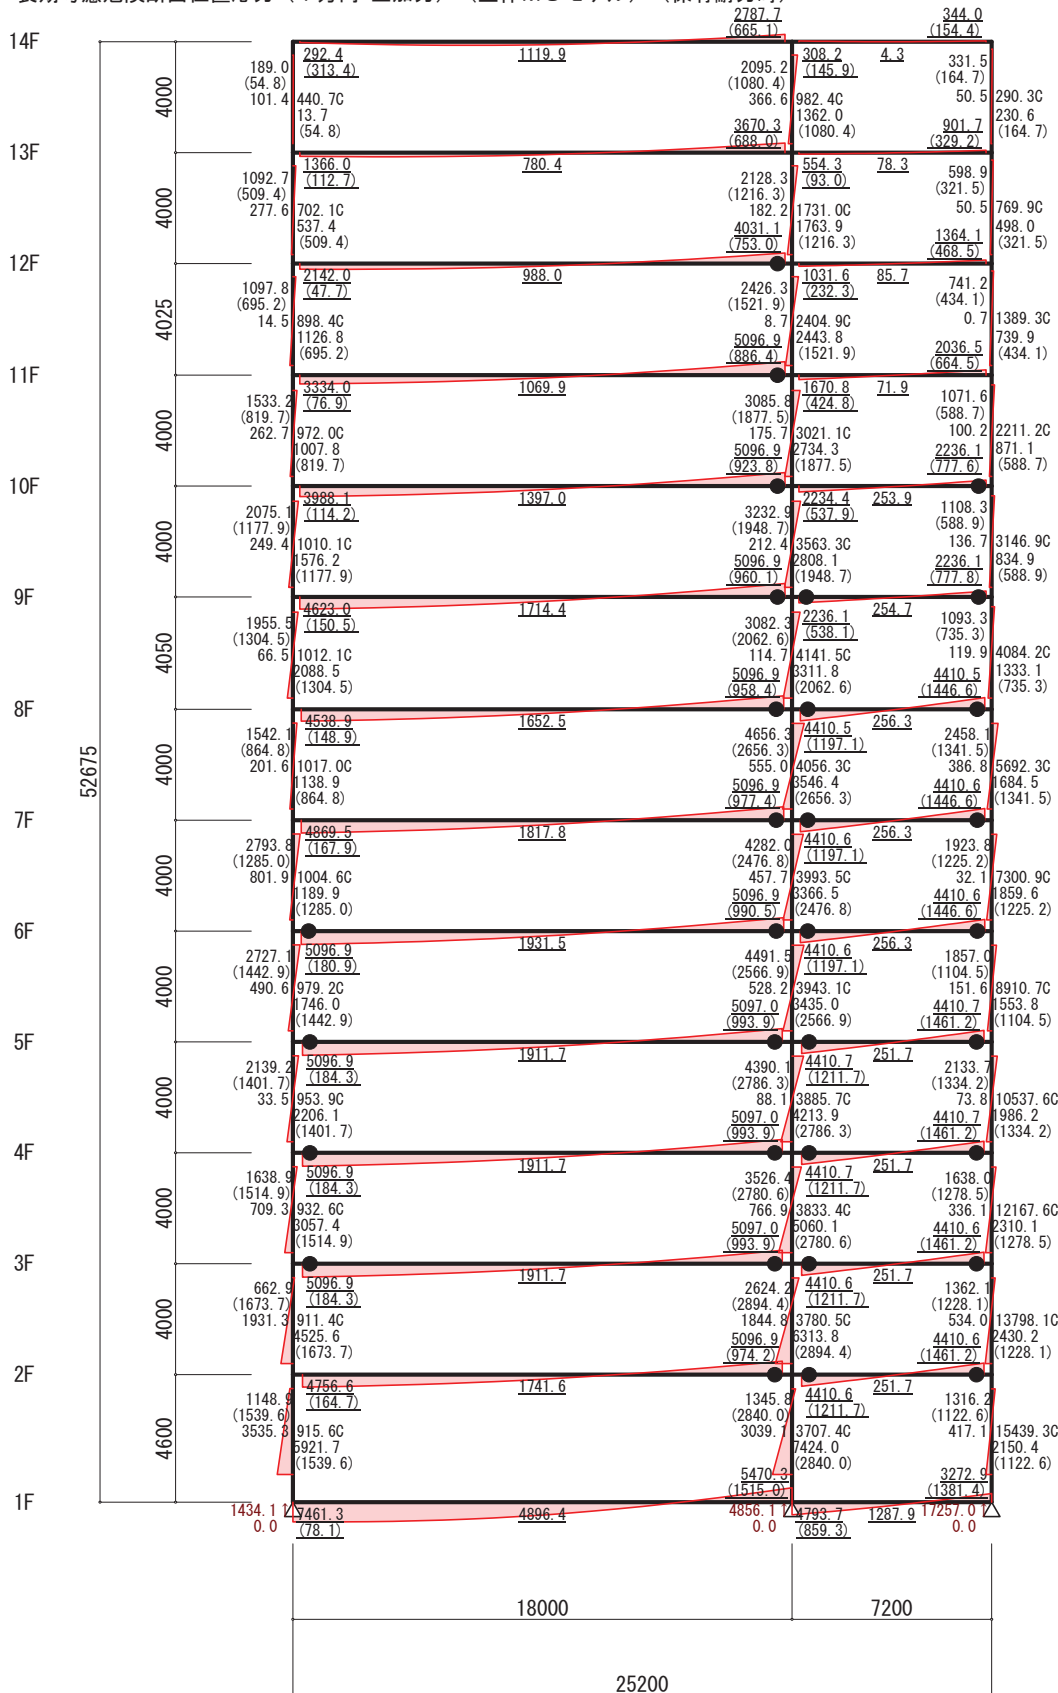


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

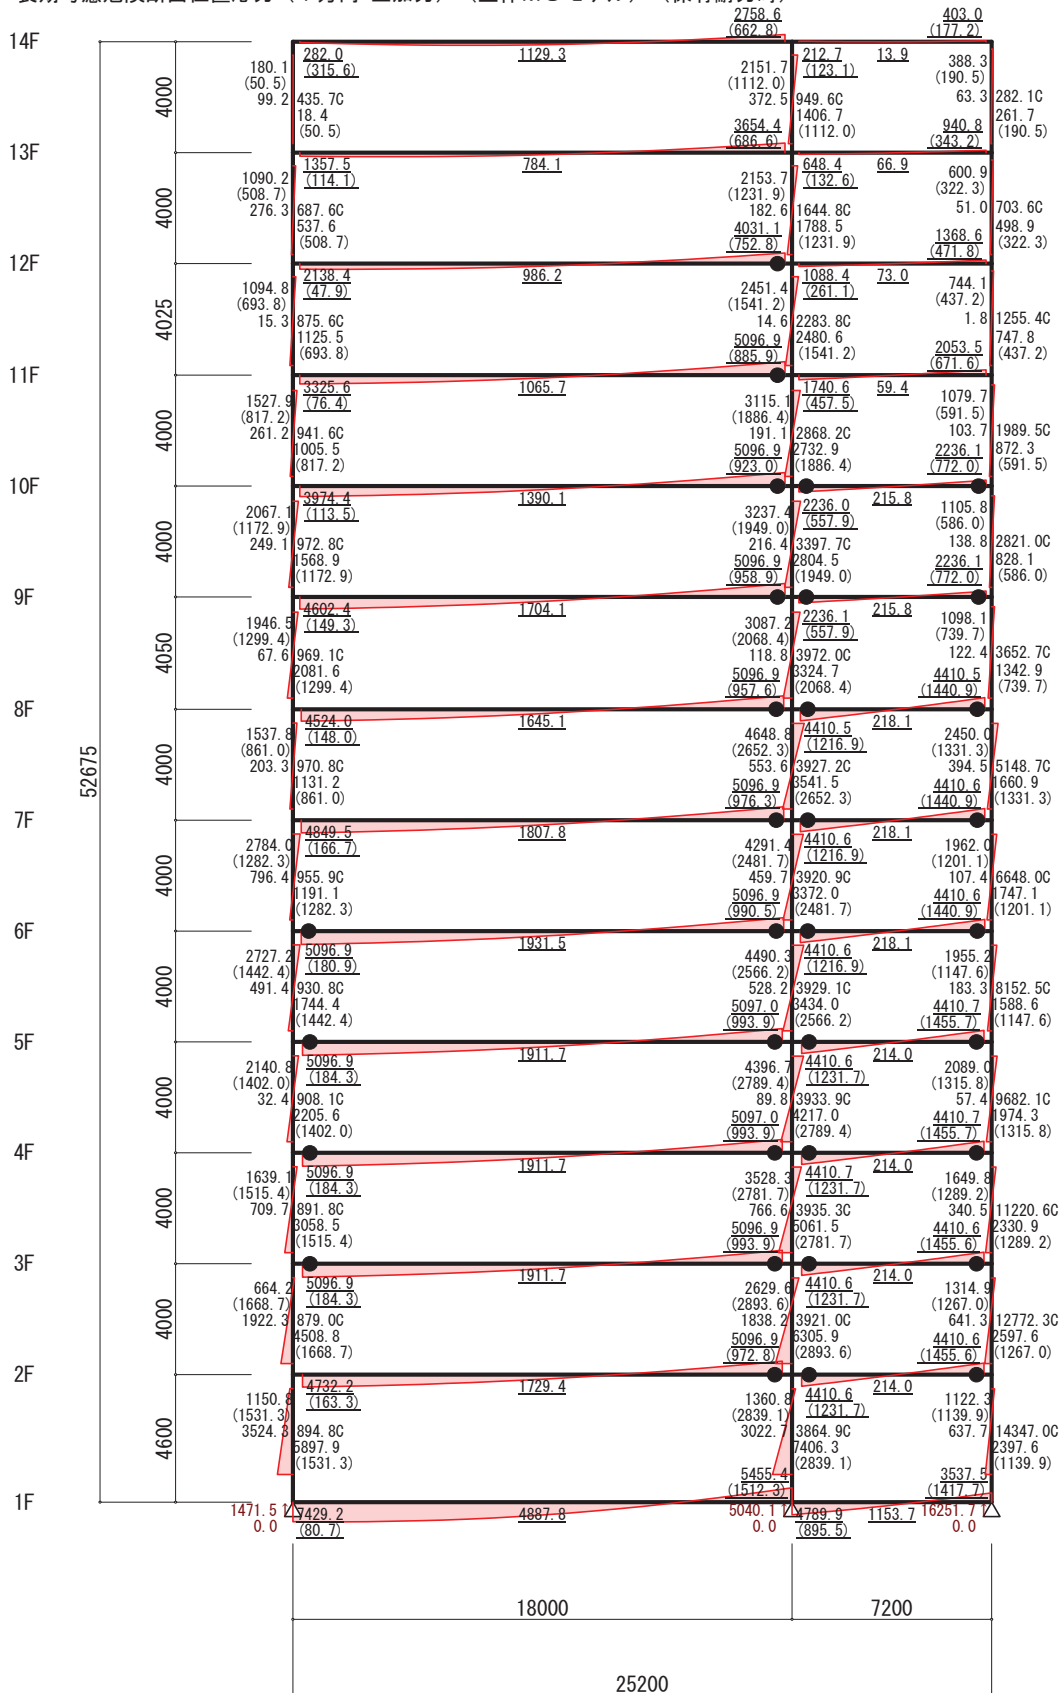


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

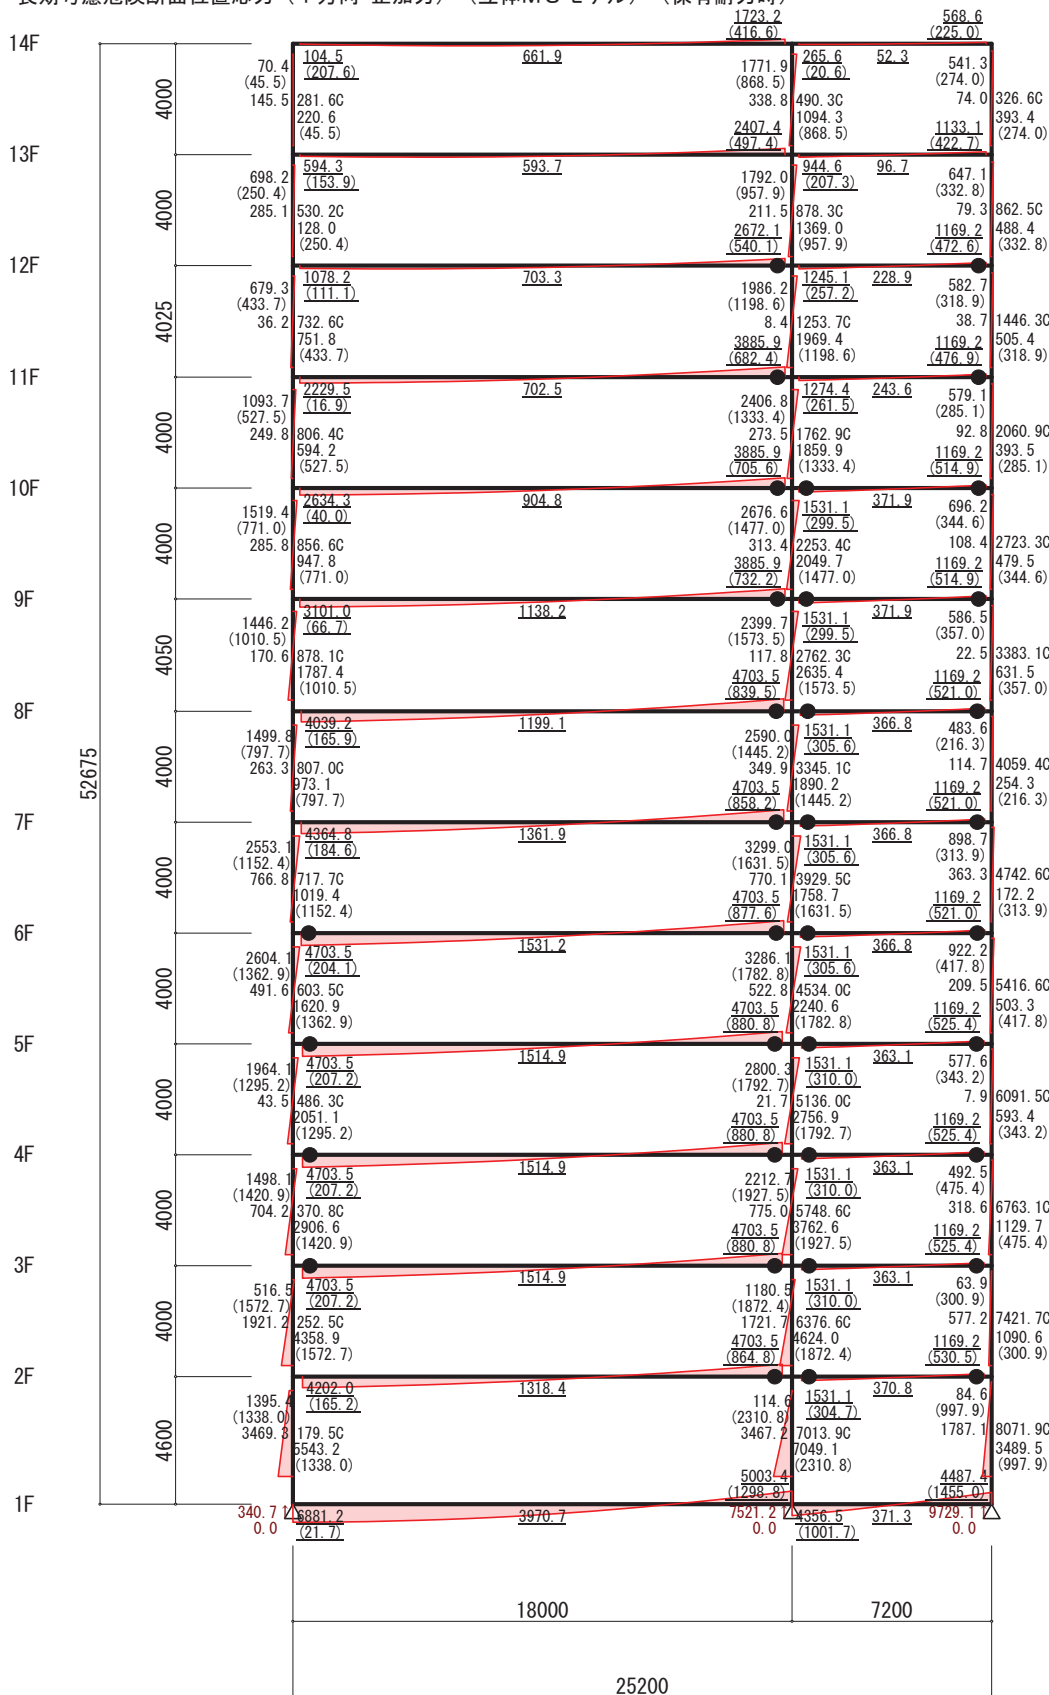

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

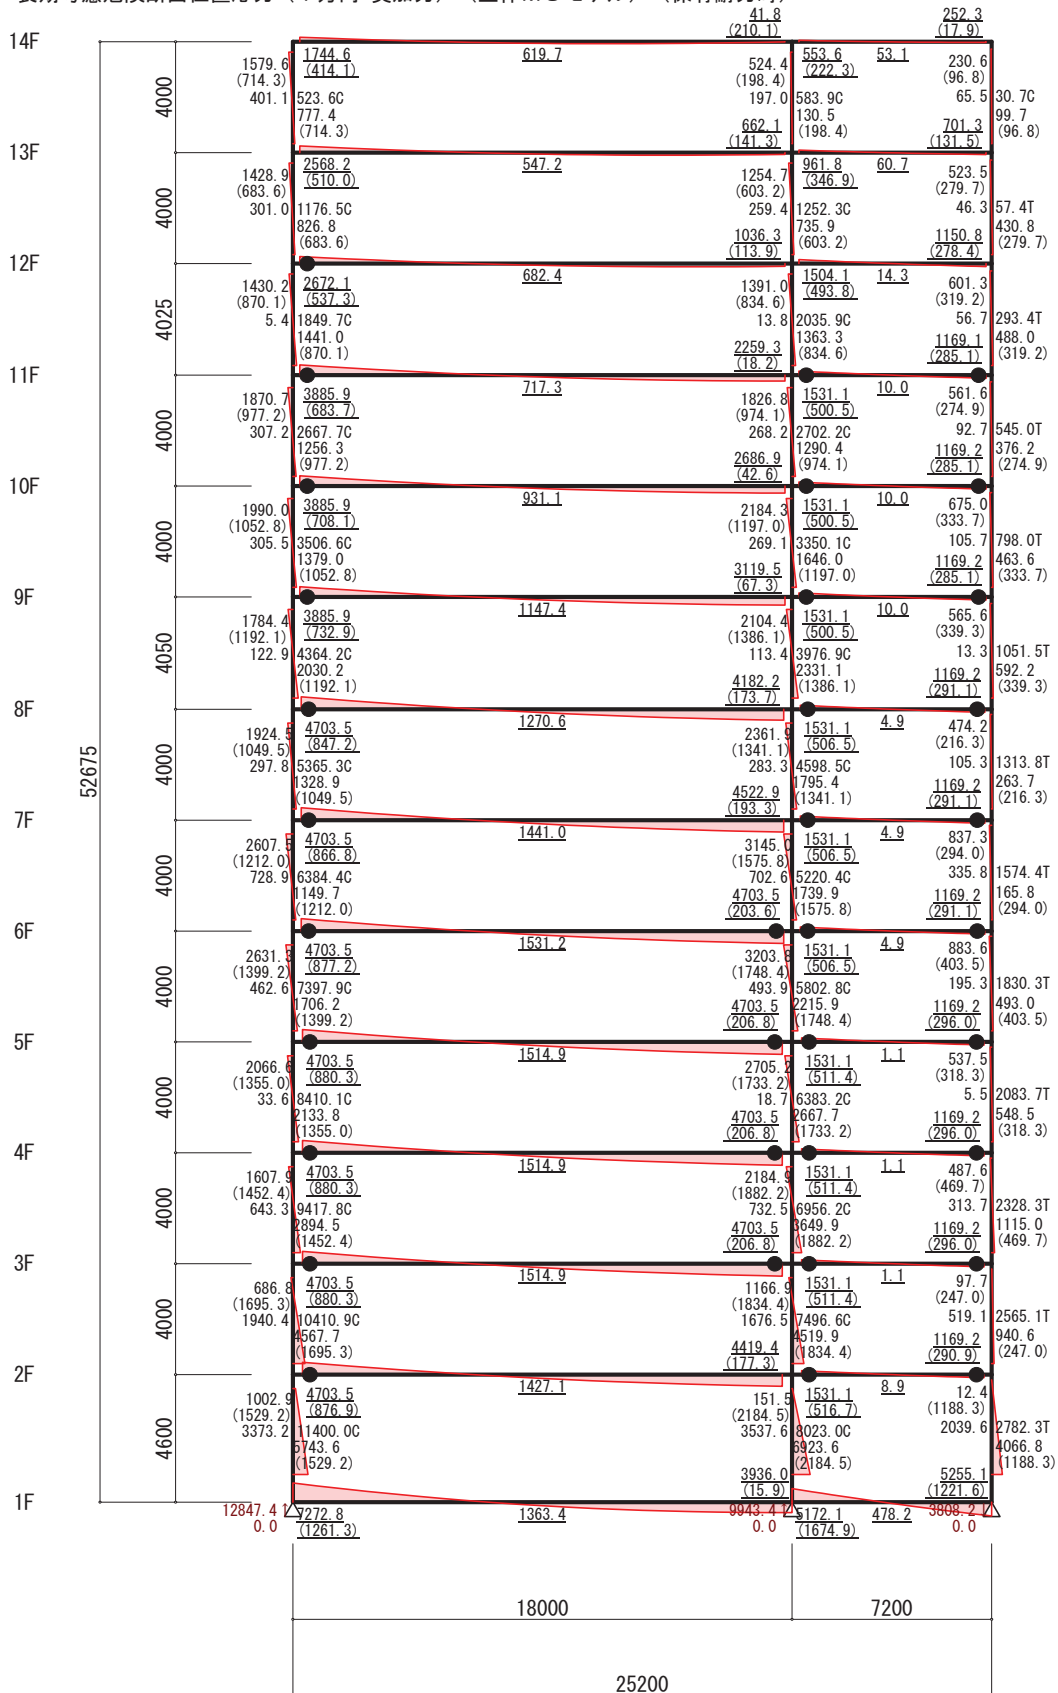

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

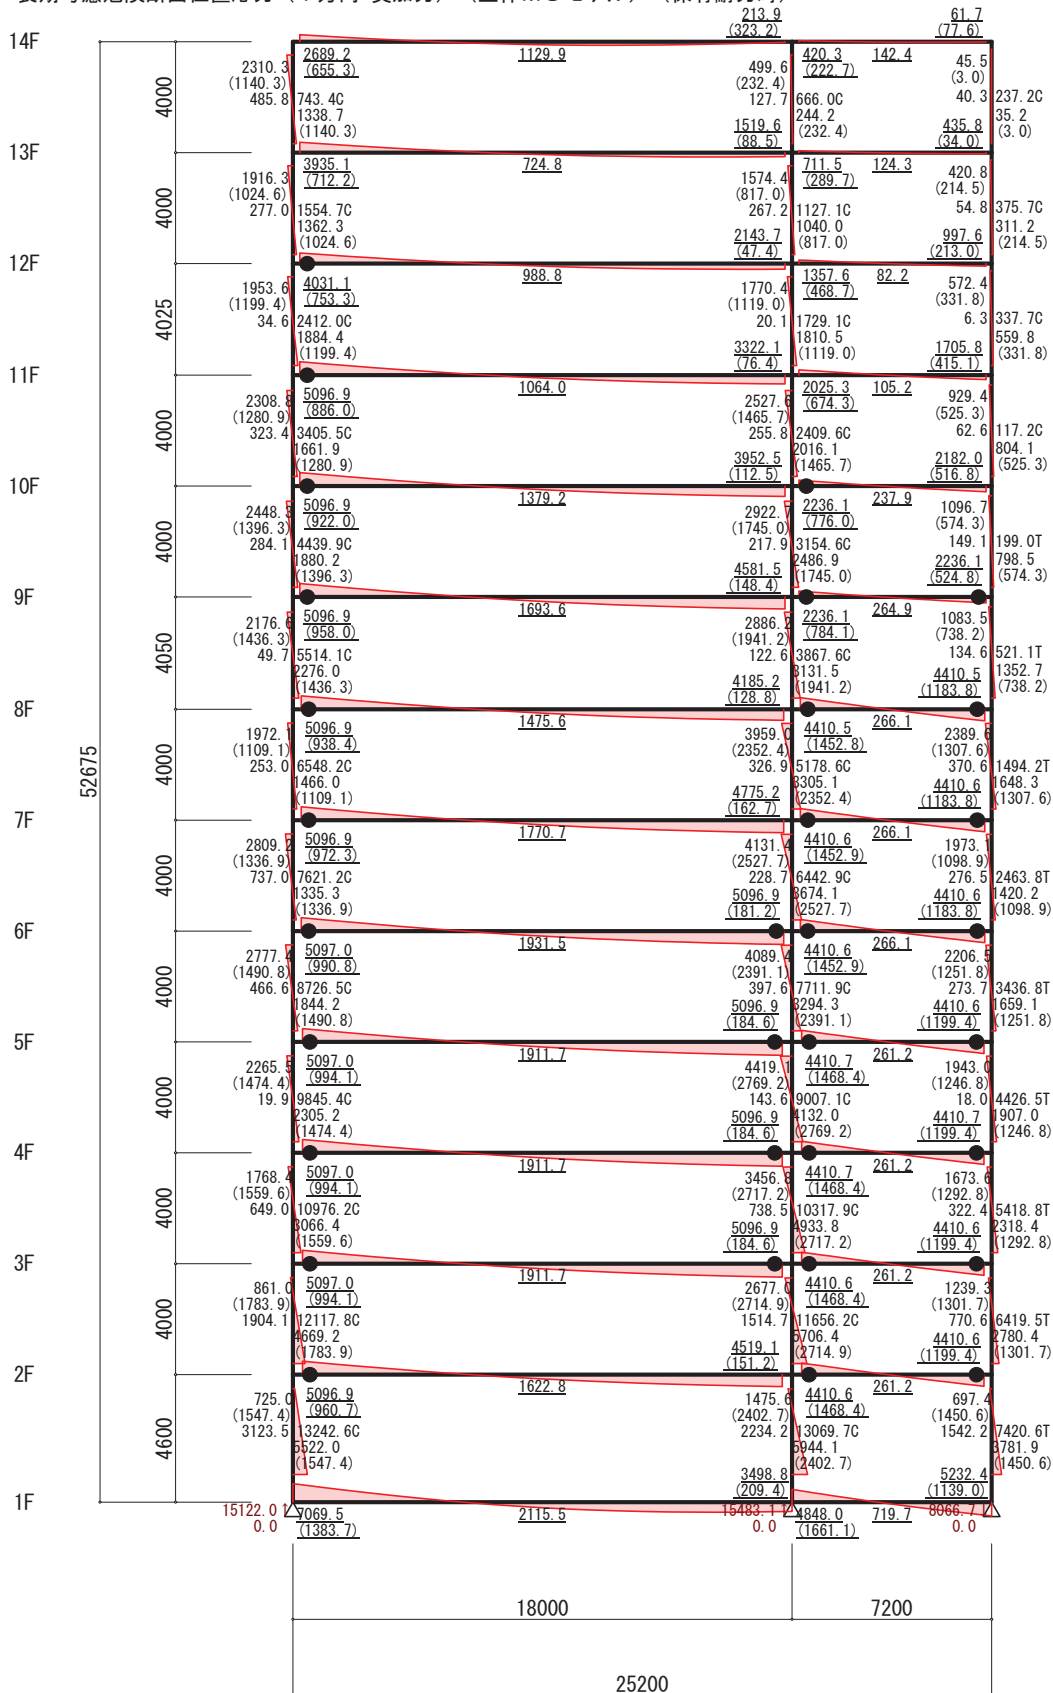


52675		18000		7200	
4000	2331.4 (1152.3) 487.7	2714.9 (659.2)	1138.5	256.9 (319.2)	329.8 (200.6)
4000	1919.8 (1026.8) 277.0	3960.1 (715.5)	728.9	1546.4 (800.7)	608.7 (265.0)
4025	1949.8 (1198.9) 31.5	4031.1 (754.4)	998.5	1730.0 (1091.6)	1261.1 (445.9)
4000	2306.6 (1282.2) 318.9	5096.9 (887.7)	1079.0	2477.4 (1445.8)	1885.5 (640.1)
4000	2441.7 (1395.3) 279.0	5096.9 (921.2)	1372.3	2924.5 (1746.1)	2236.1 (767.2)
4050	2174.6 (1434.1) 48.3	5096.9 (957.1)	1686.3	2872.5 (1935.2)	2236.1 (786.9)
4000	1976.4 (1111.3) 253.9	5096.9 (937.3)	1466.1	3948.0 (2351.8)	4410.5 (1455.9)
4000	2804.6 (1339.0) 729.1	5096.9 (971.2)	1761.3	4096.6 (2541.3)	4410.6 (1455.9)
4000	2767.8 (1486.5) 463.7	5097.0 (990.8)	1931.5	4024.3 (2359.4)	4410.6 (1455.9)
4000	2270.0 (1475.9) 17.4	5097.0 (994.1)	1911.7	4457.3 (2784.3)	4410.7 (1471.5)
4000	1768.2 (1559.0) 648.3	5097.0 (994.1)	1911.7	3448.6 (2706.0)	4410.7 (1471.5)
4000	866.4 (1776.8) 1887.6	5097.0 (994.1)	1911.7	2726.7 (2679.0)	4410.7 (1471.5)
4600	689.1 (1533.6) 3066.2	5096.9 (956.6)	1586.8	1604.8 (2349.2)	4410.6 (1471.5)
	15468.2 0.0	5977.0 (1368.9)	2074.7	16506.5 0.0	4674.3 (1621.3)


C

4 フレーム (S=1/272)




長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

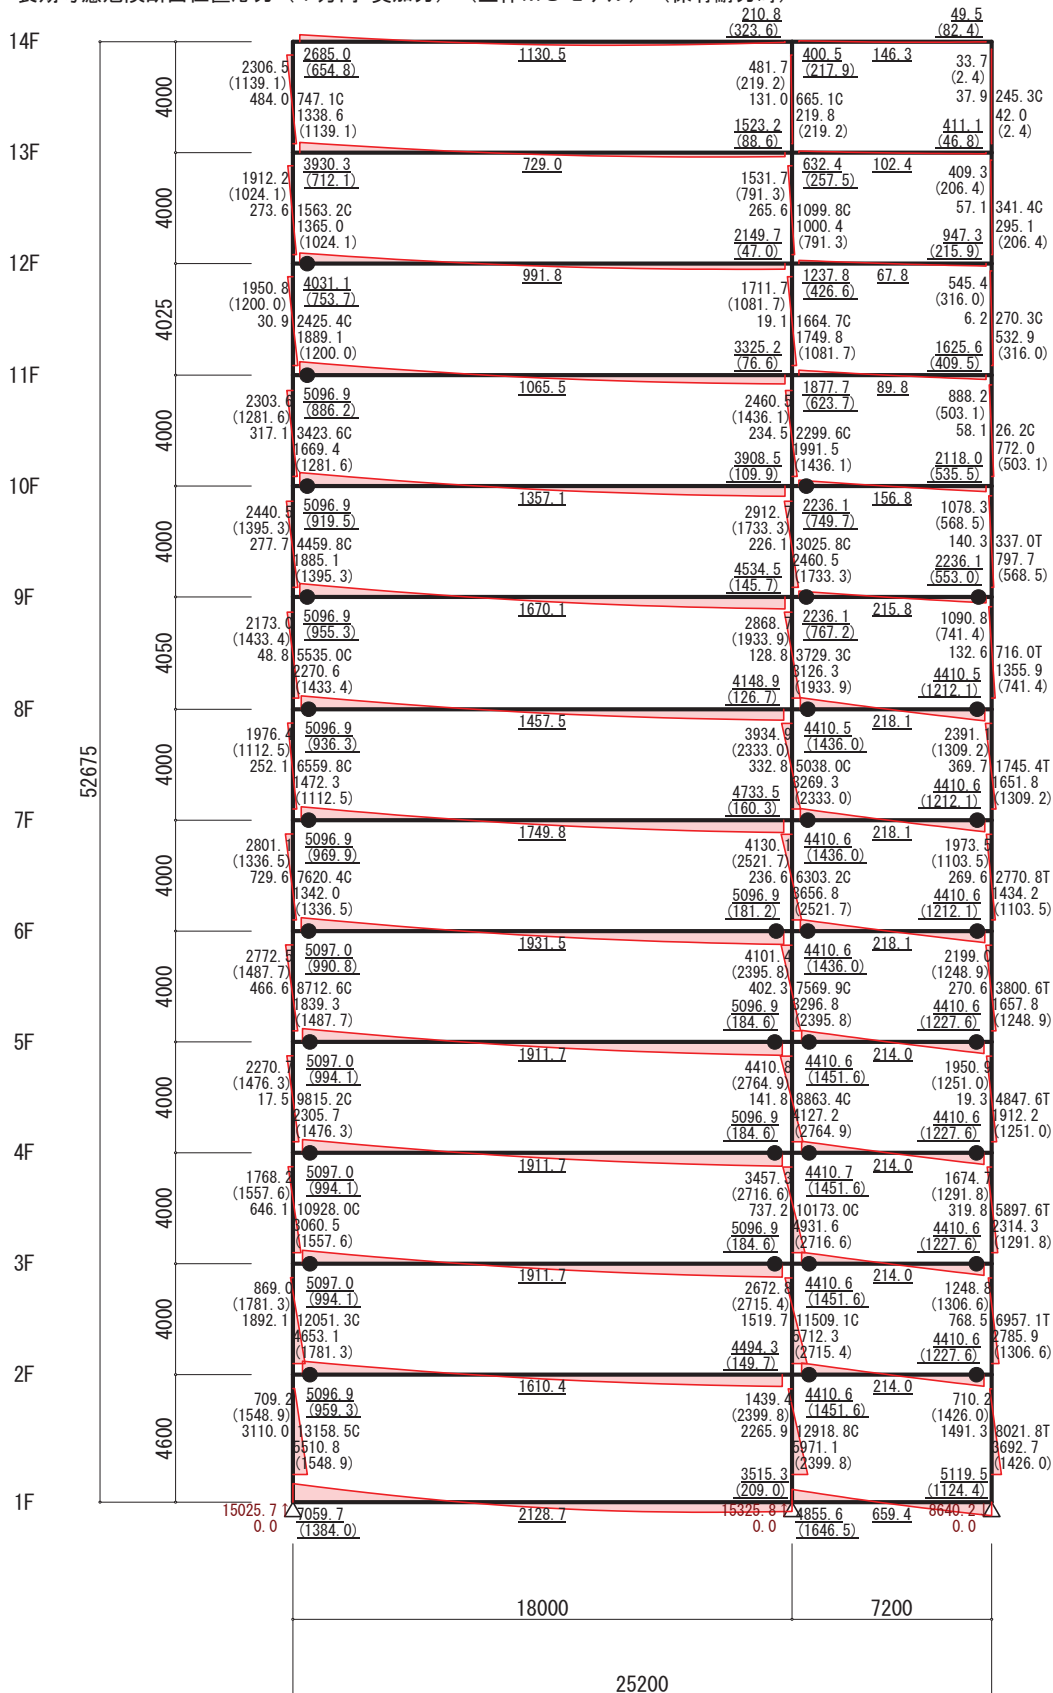

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

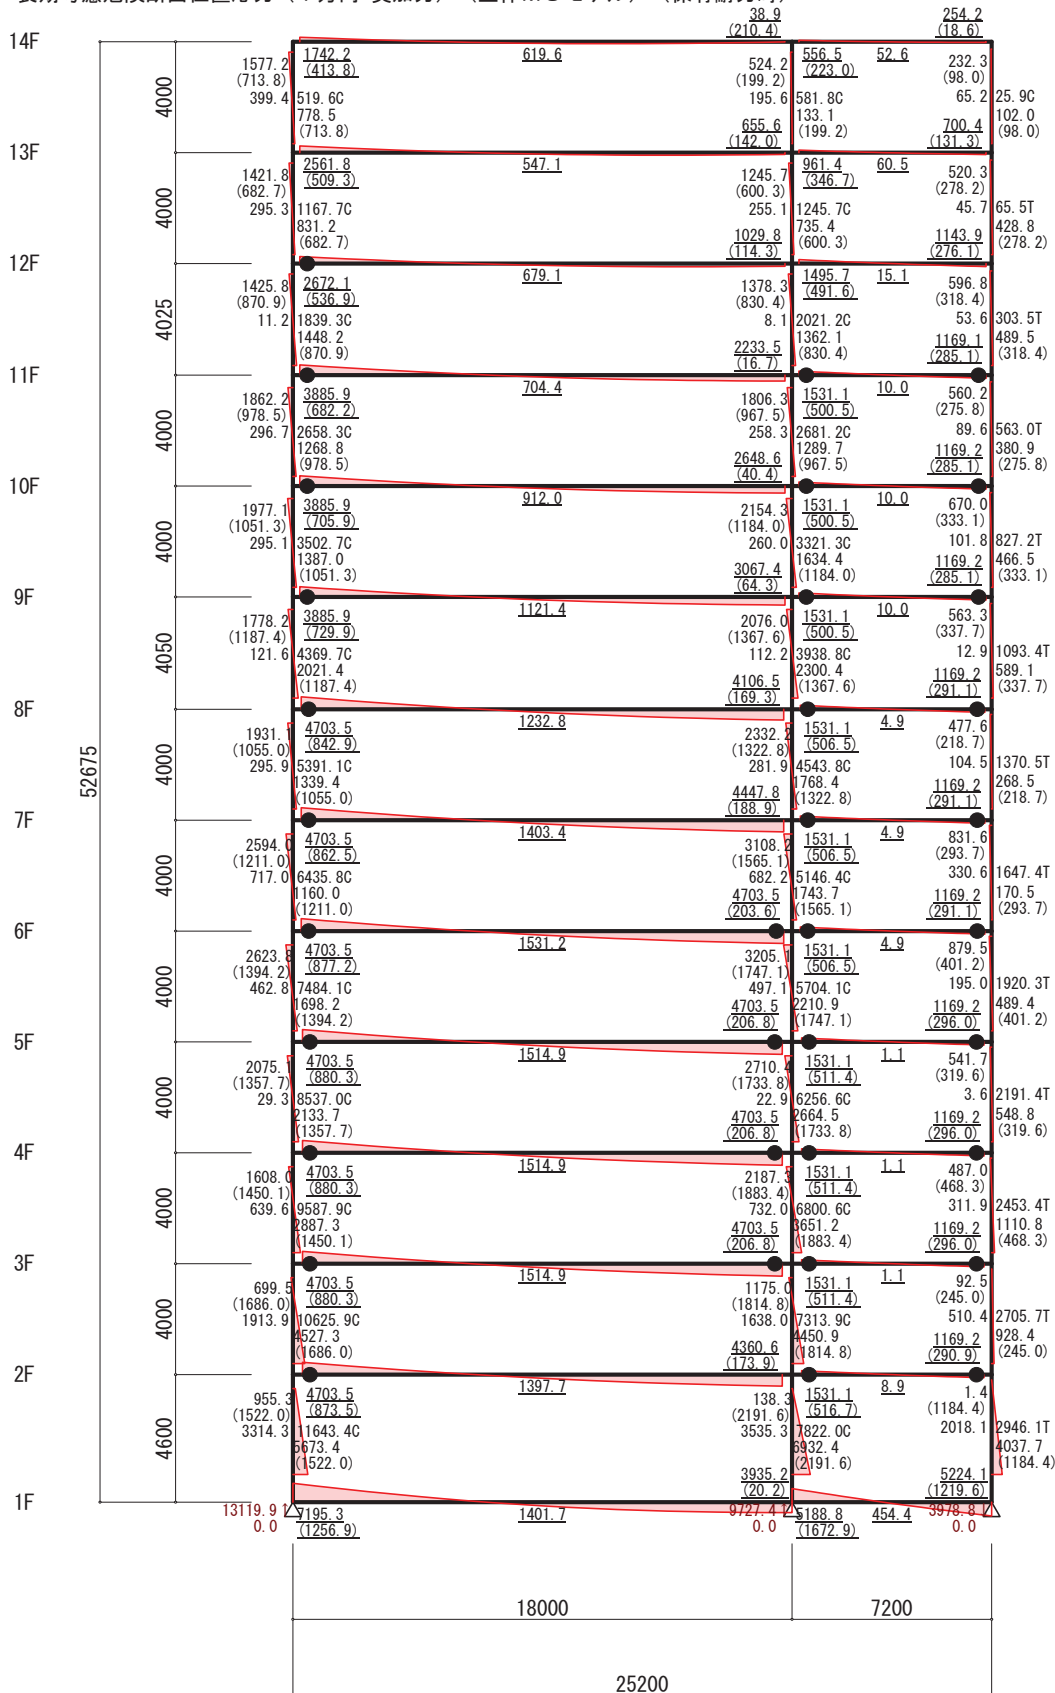

U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

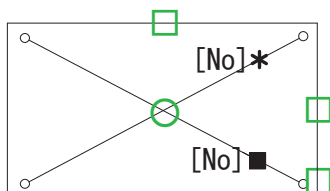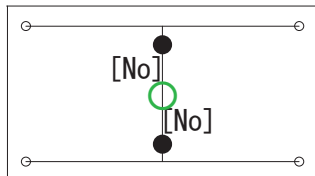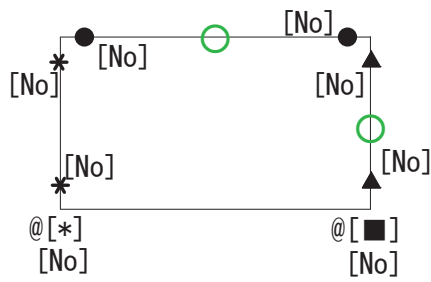


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

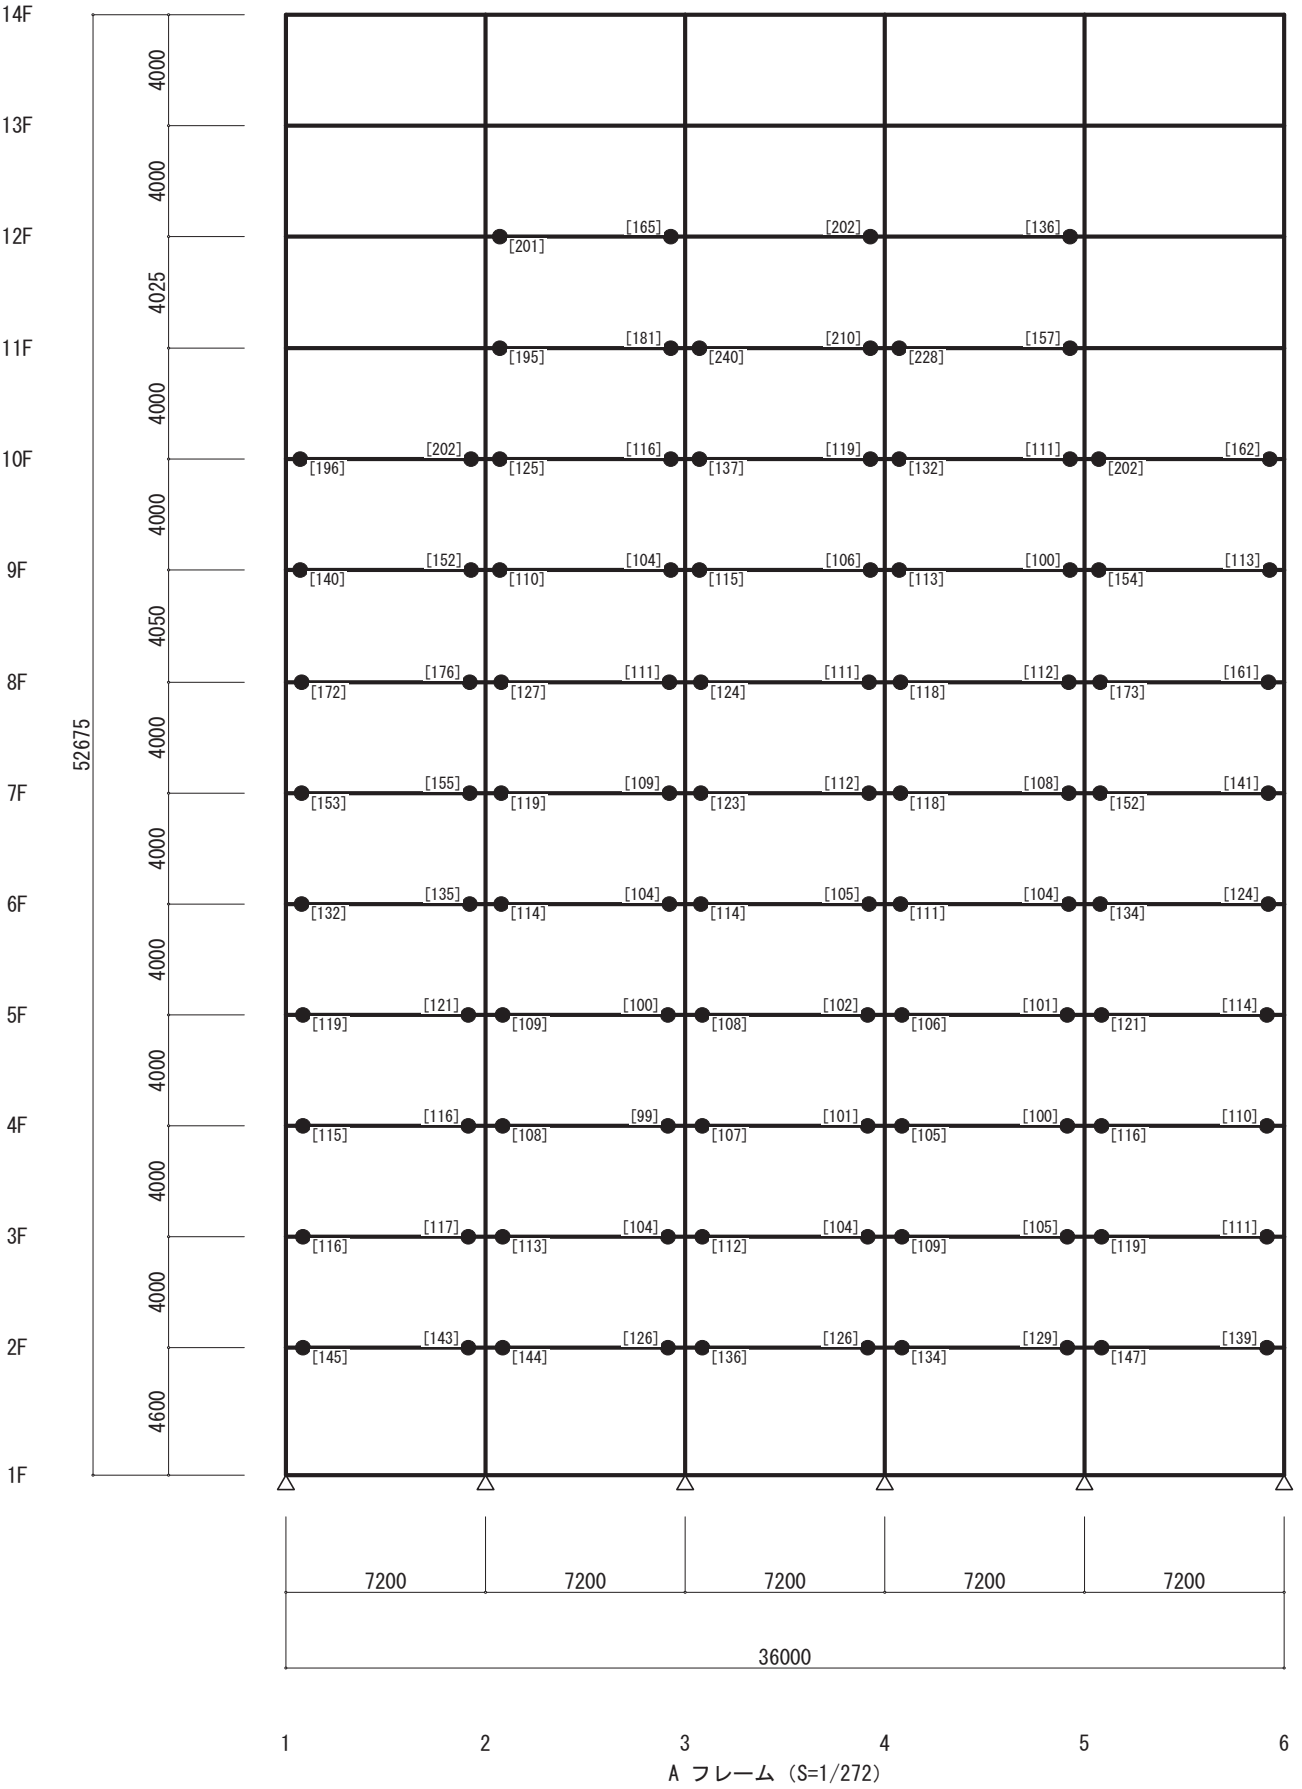


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

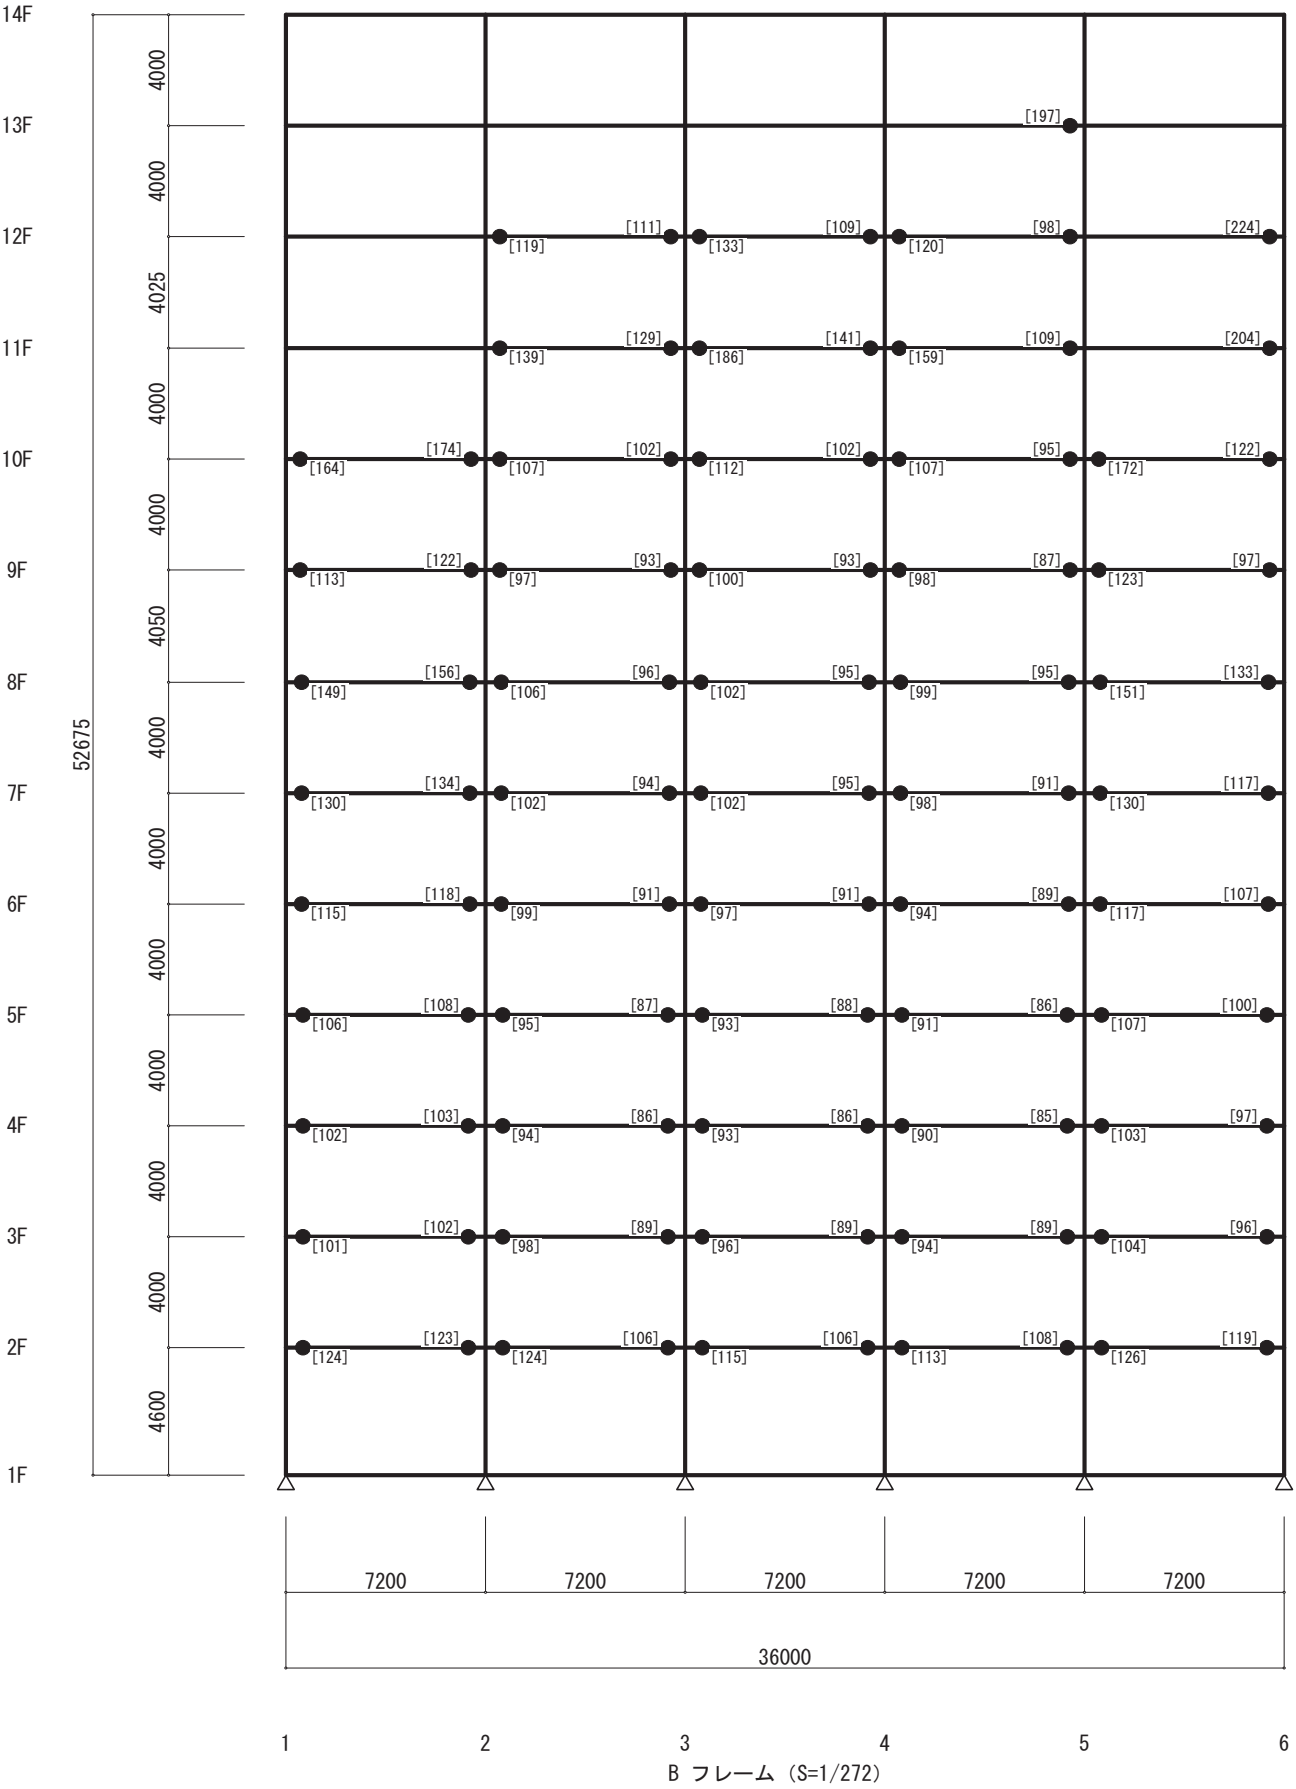


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

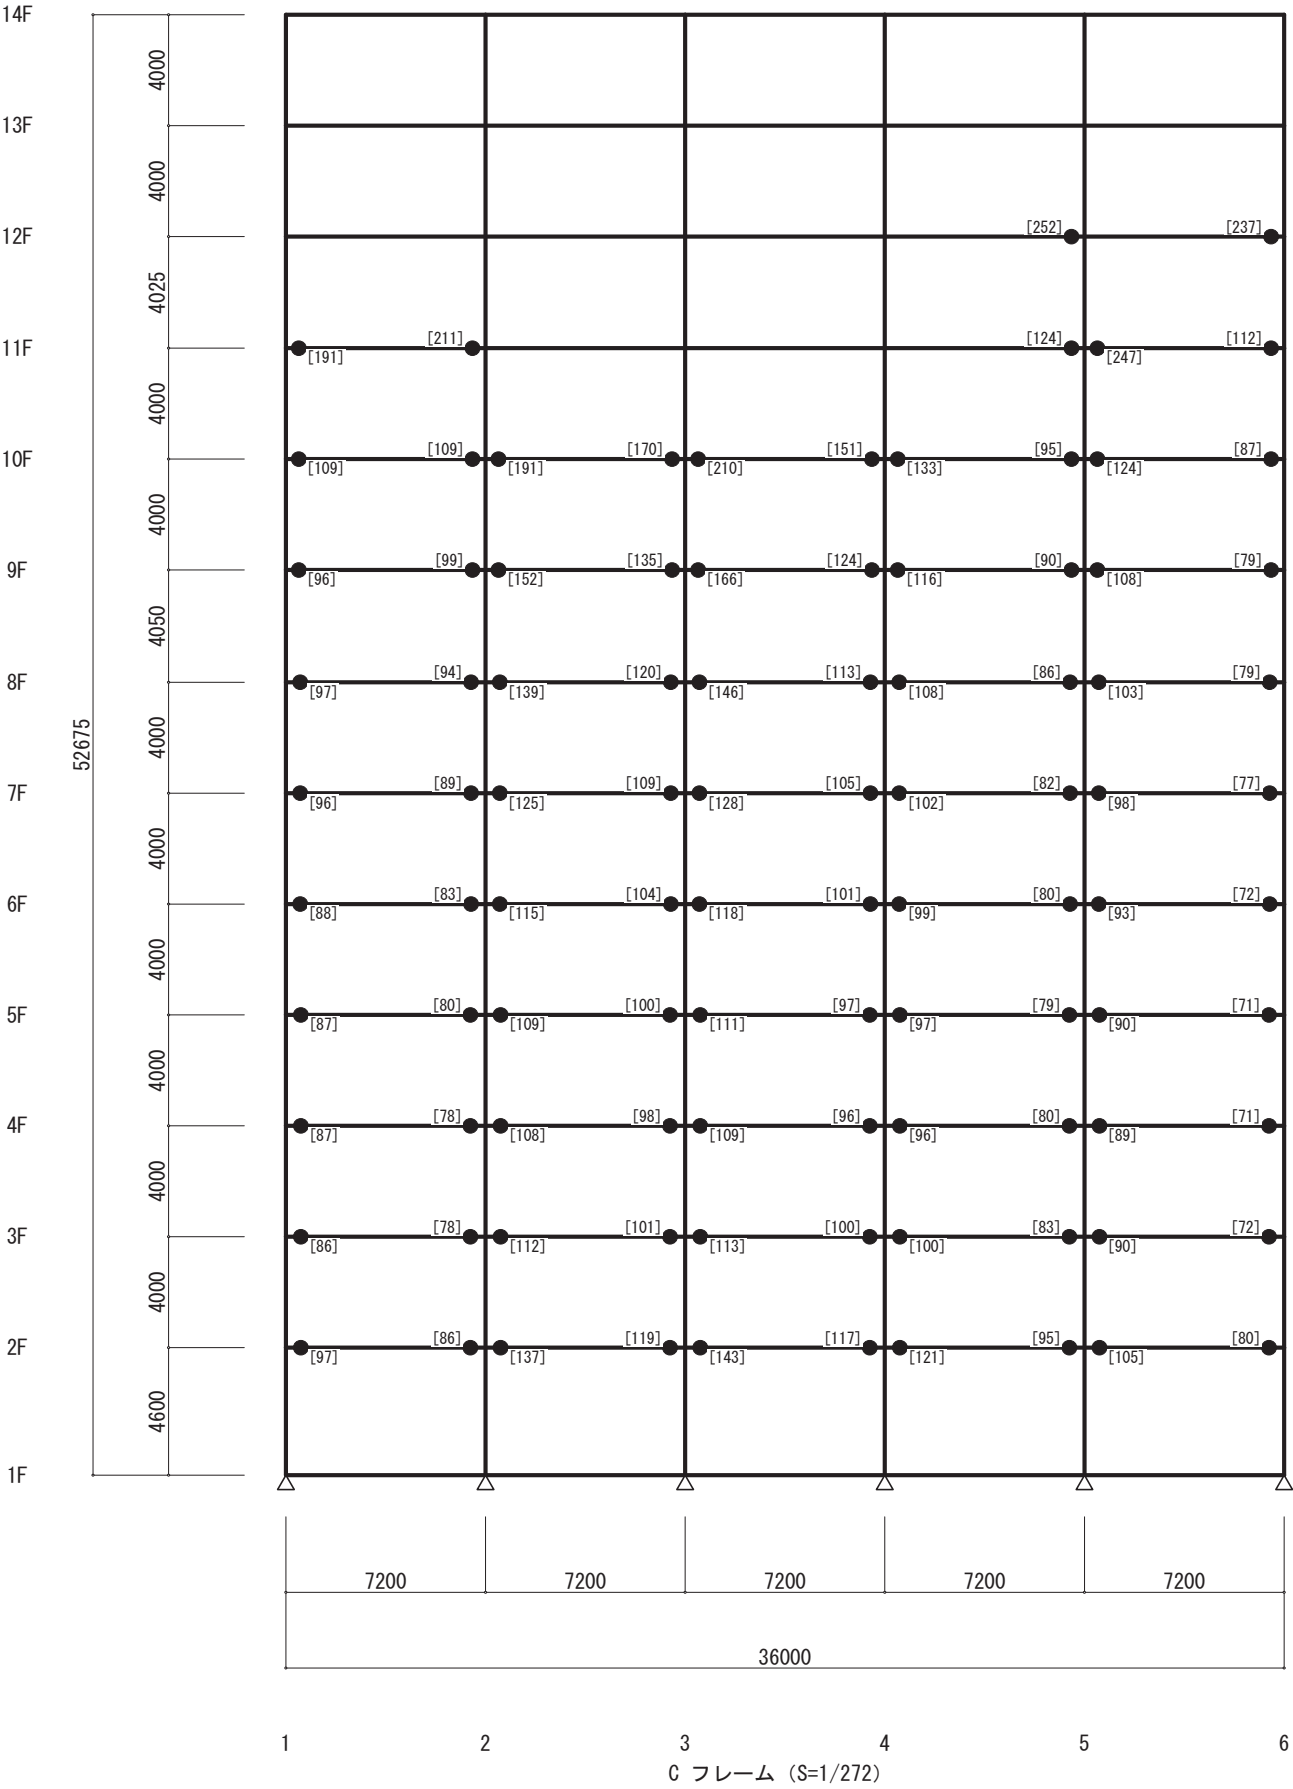


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

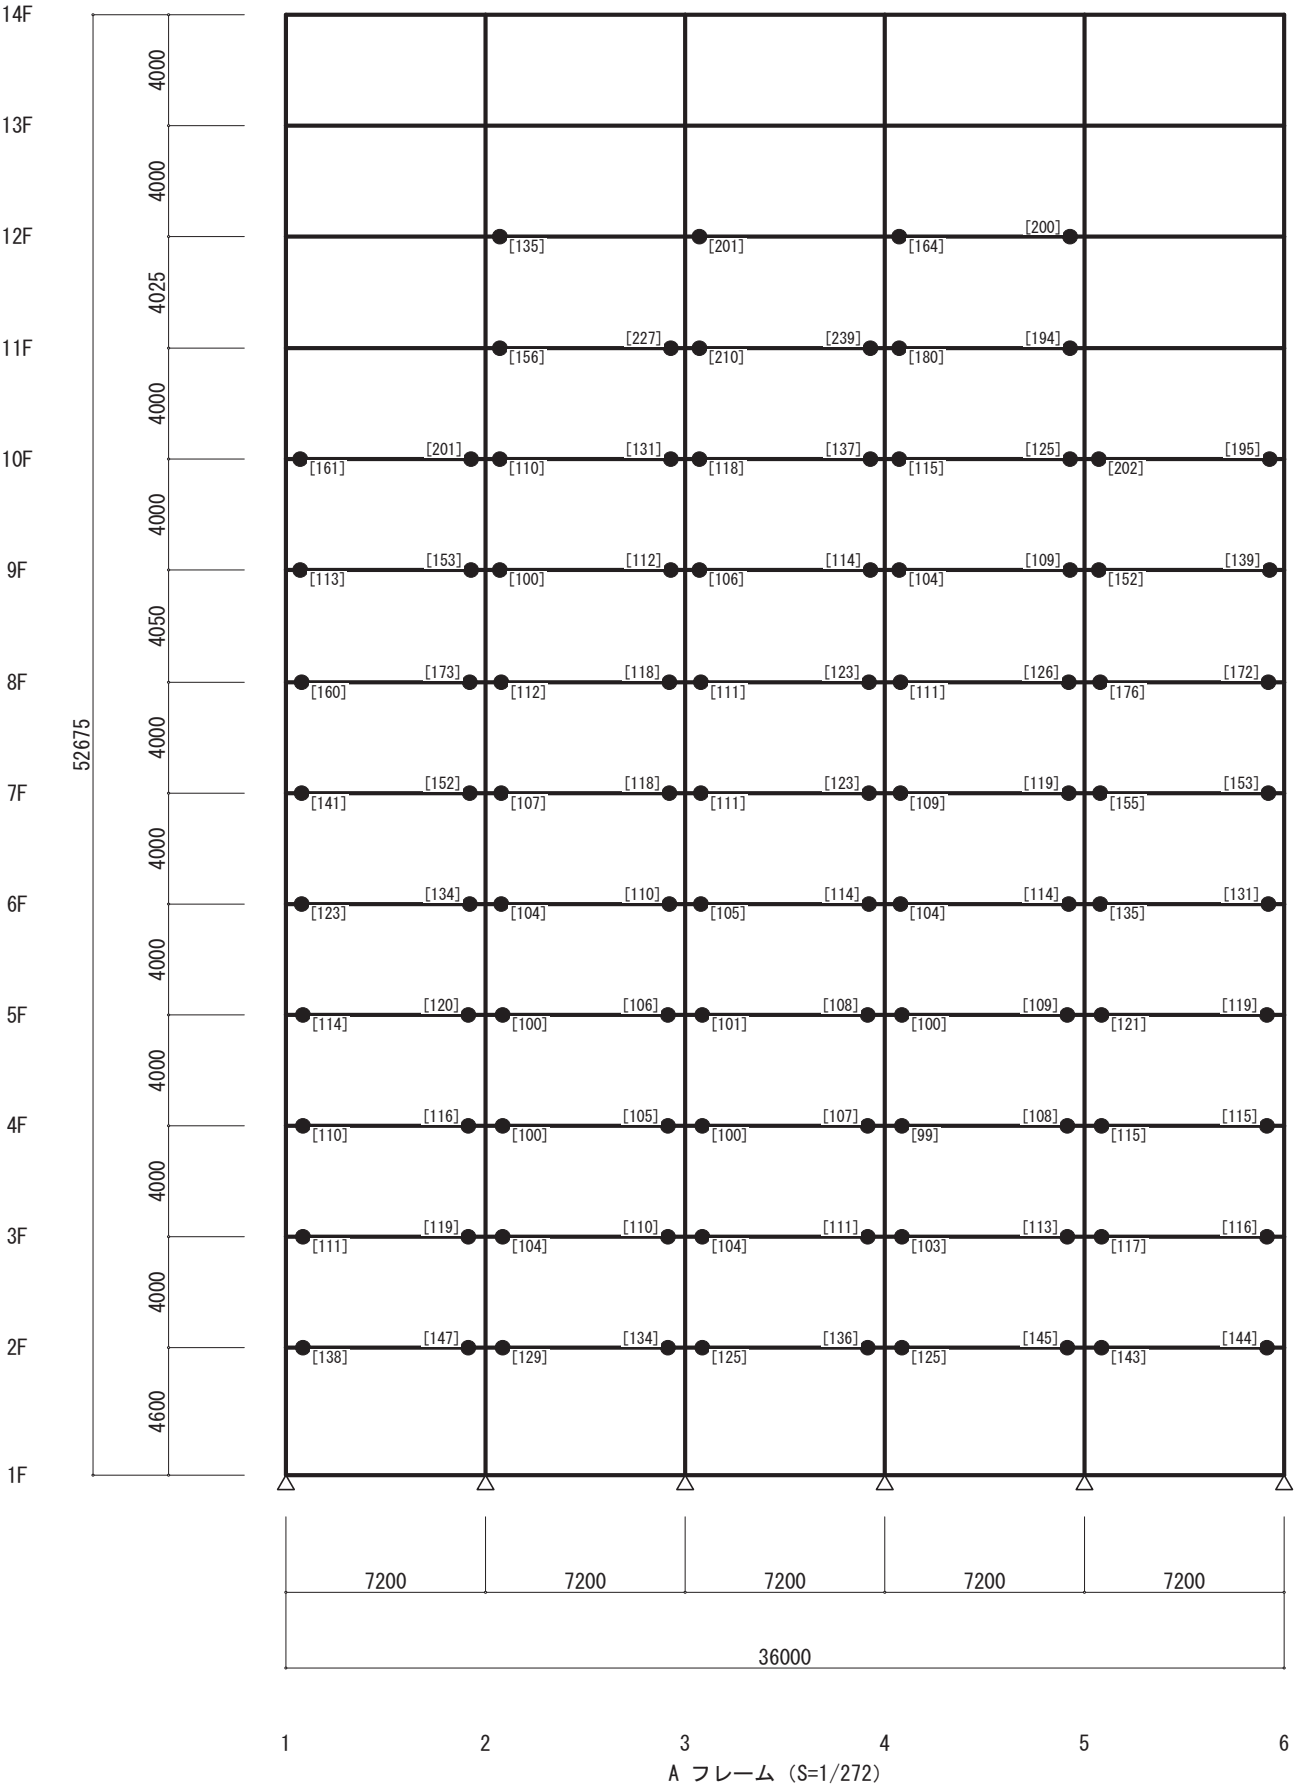


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

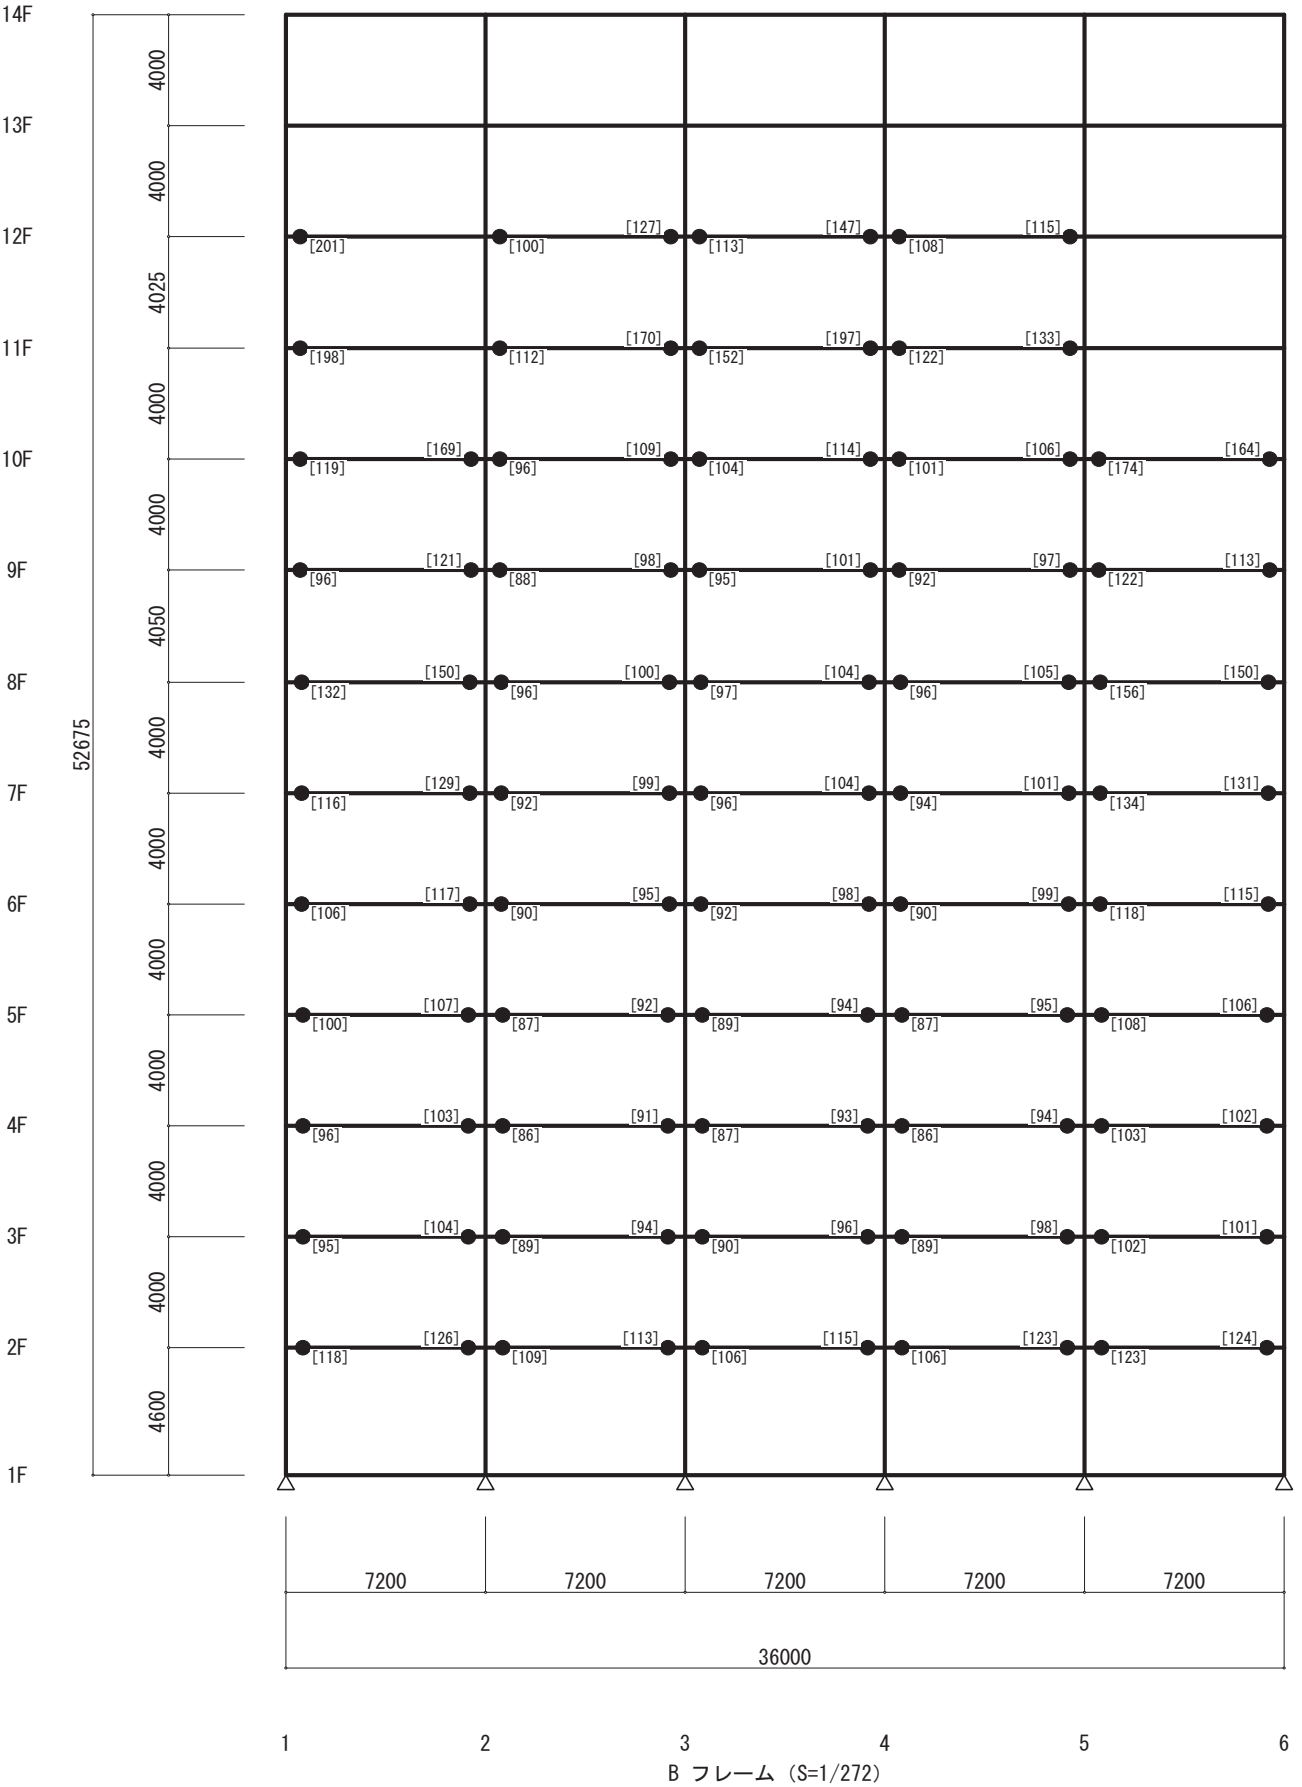


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

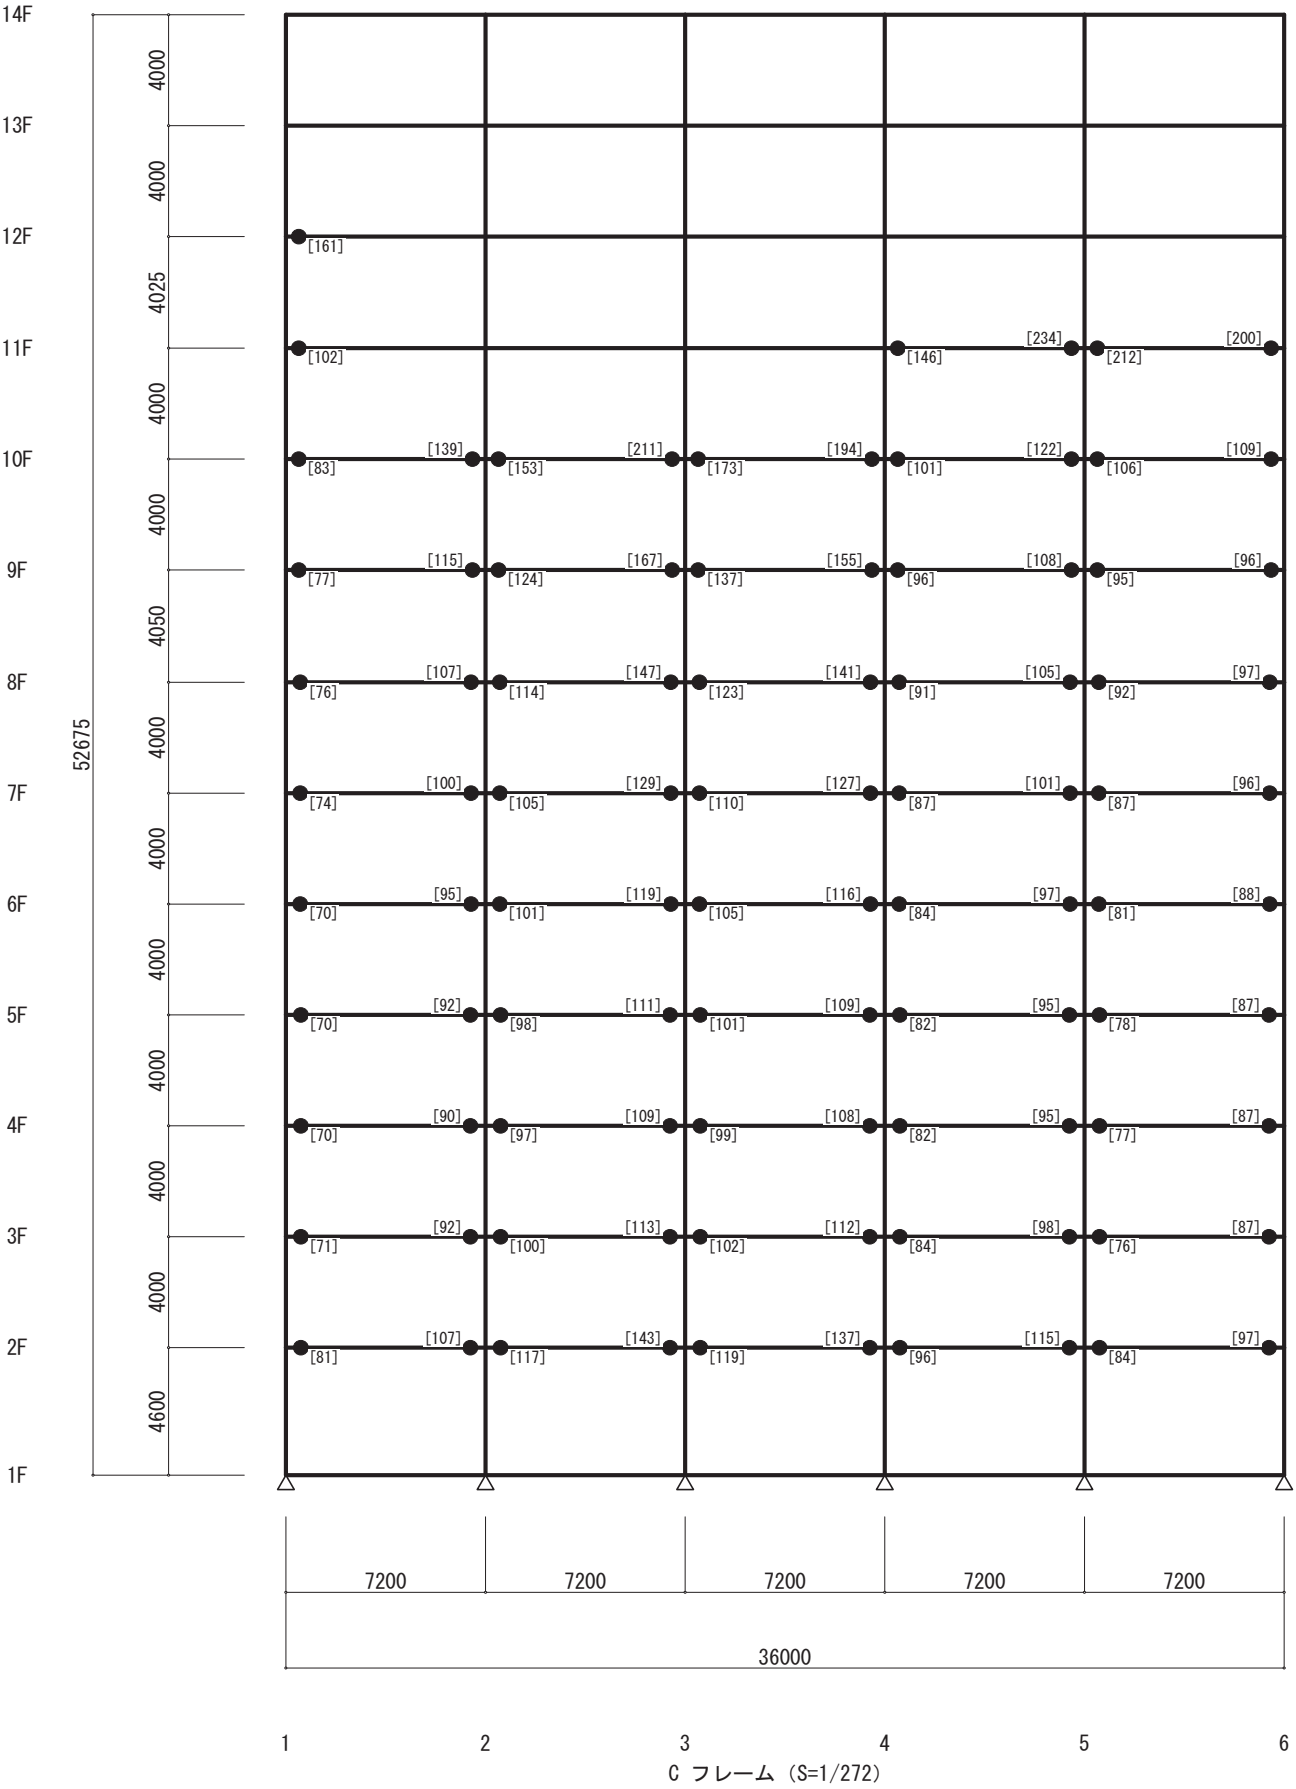


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

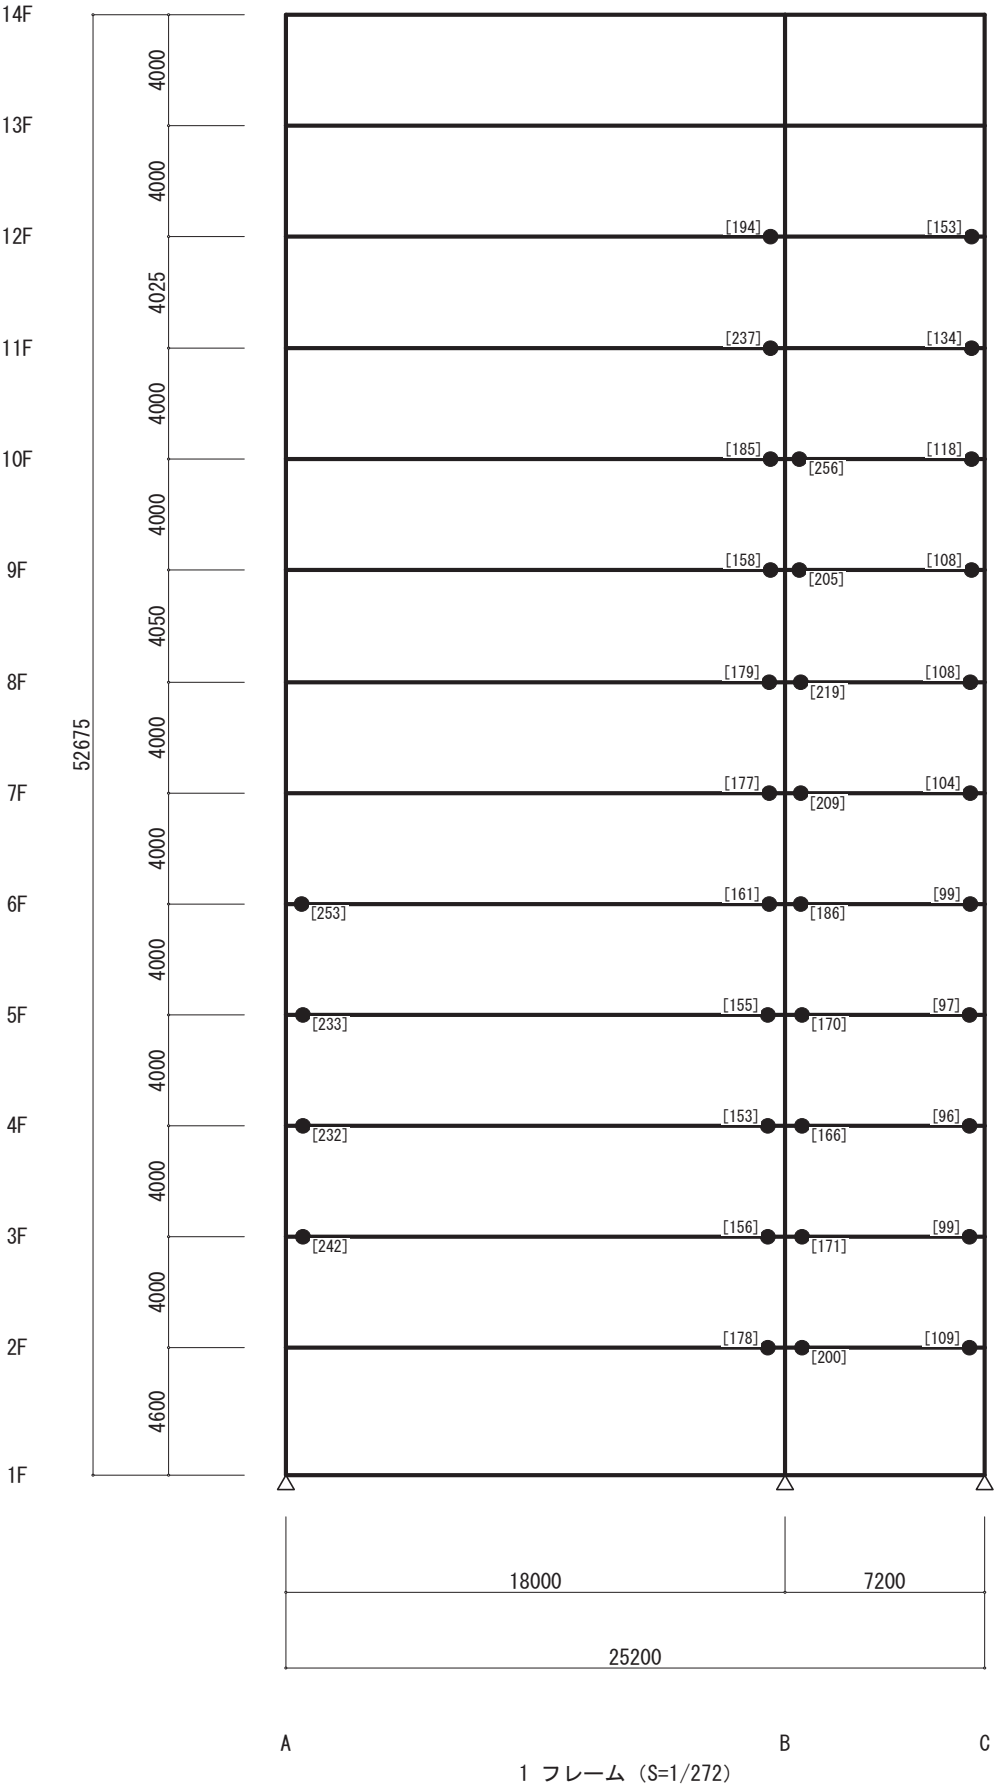


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

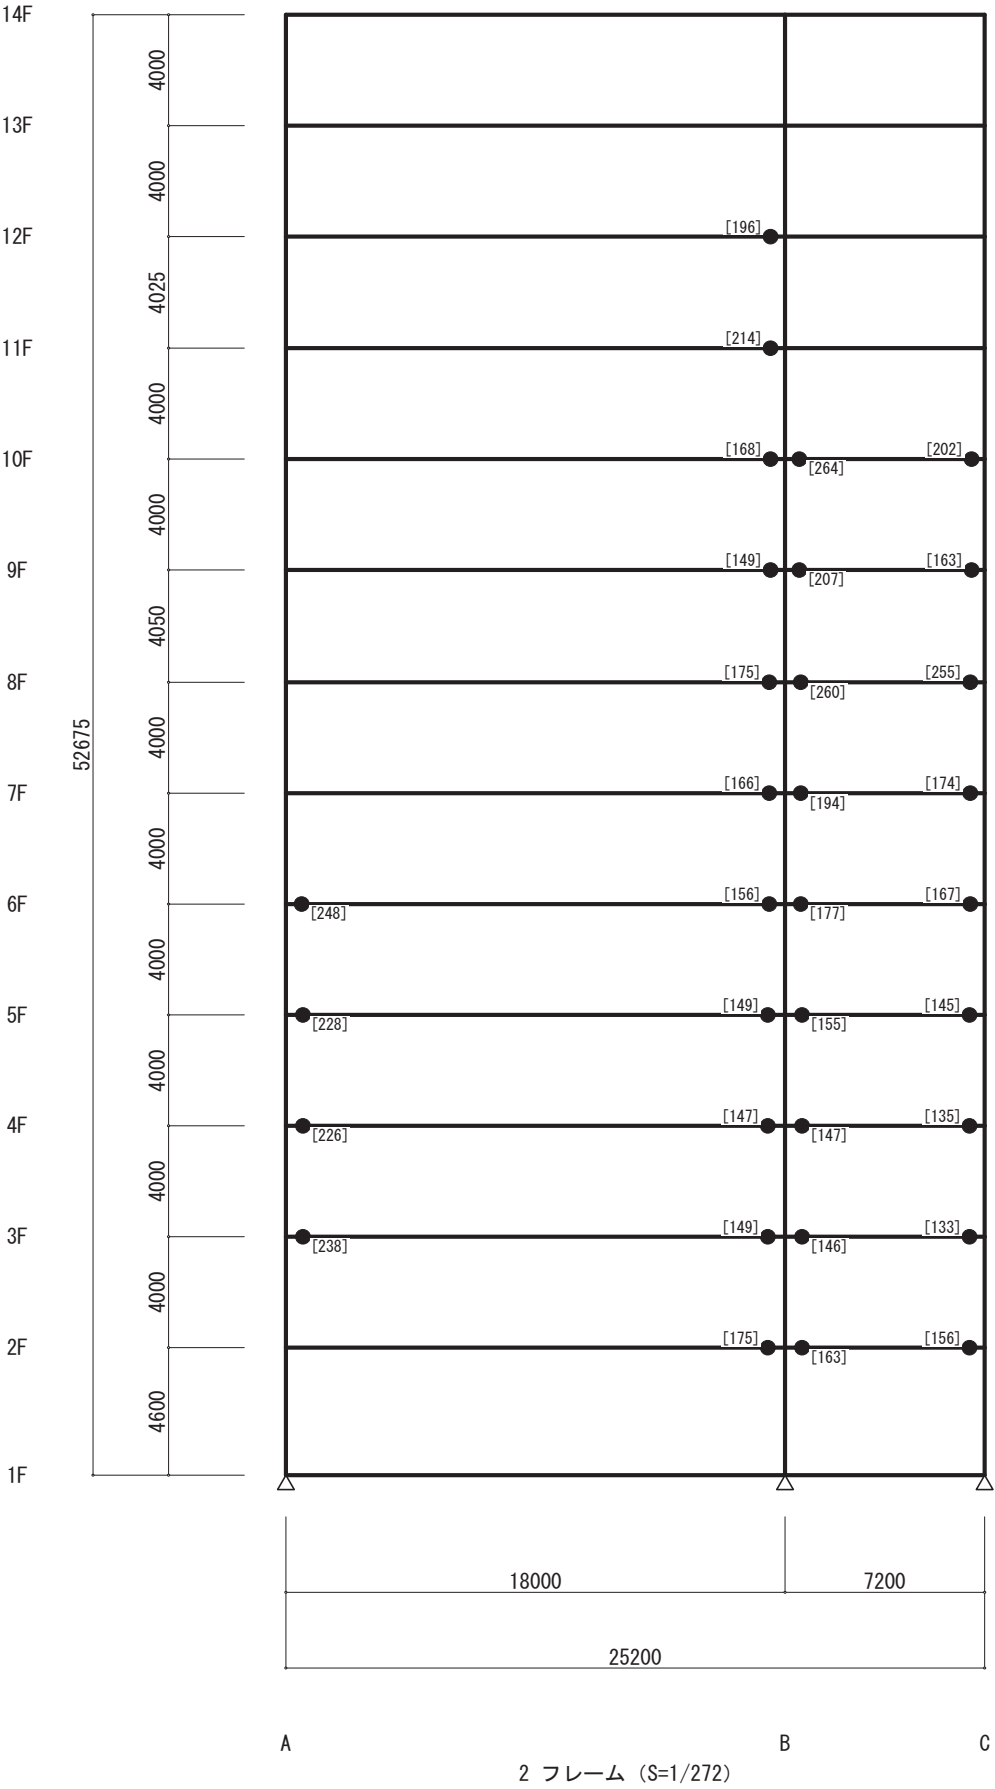


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

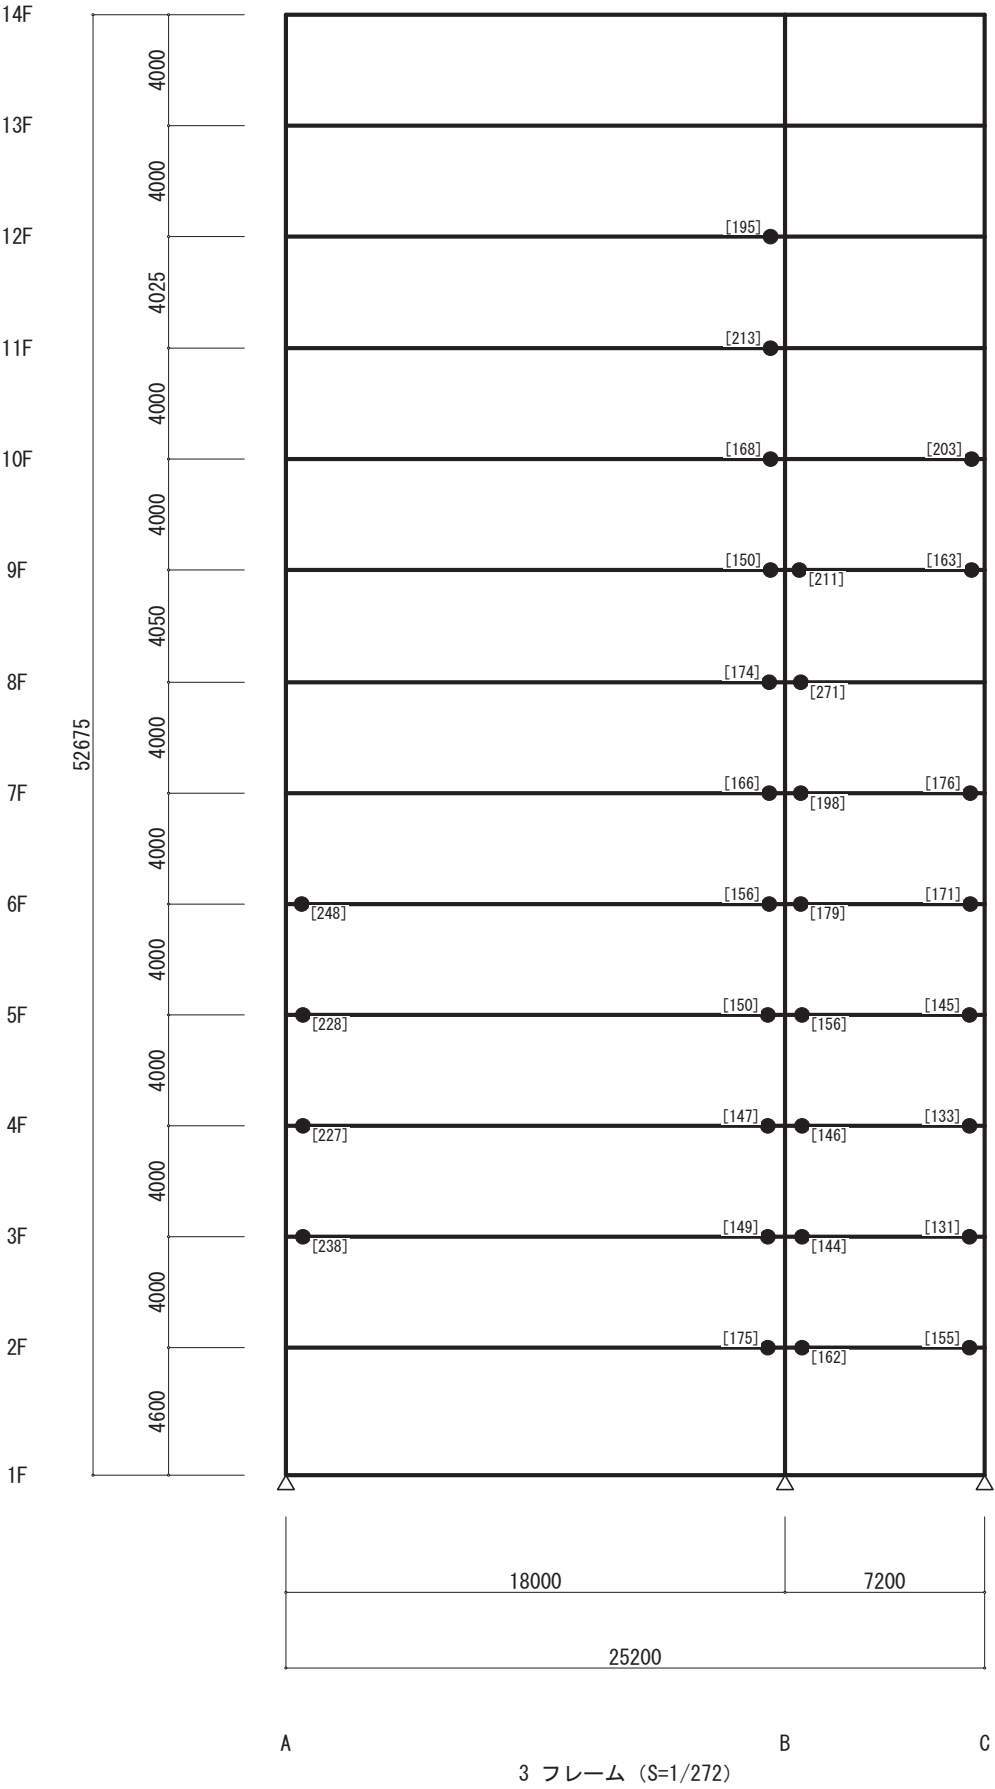


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

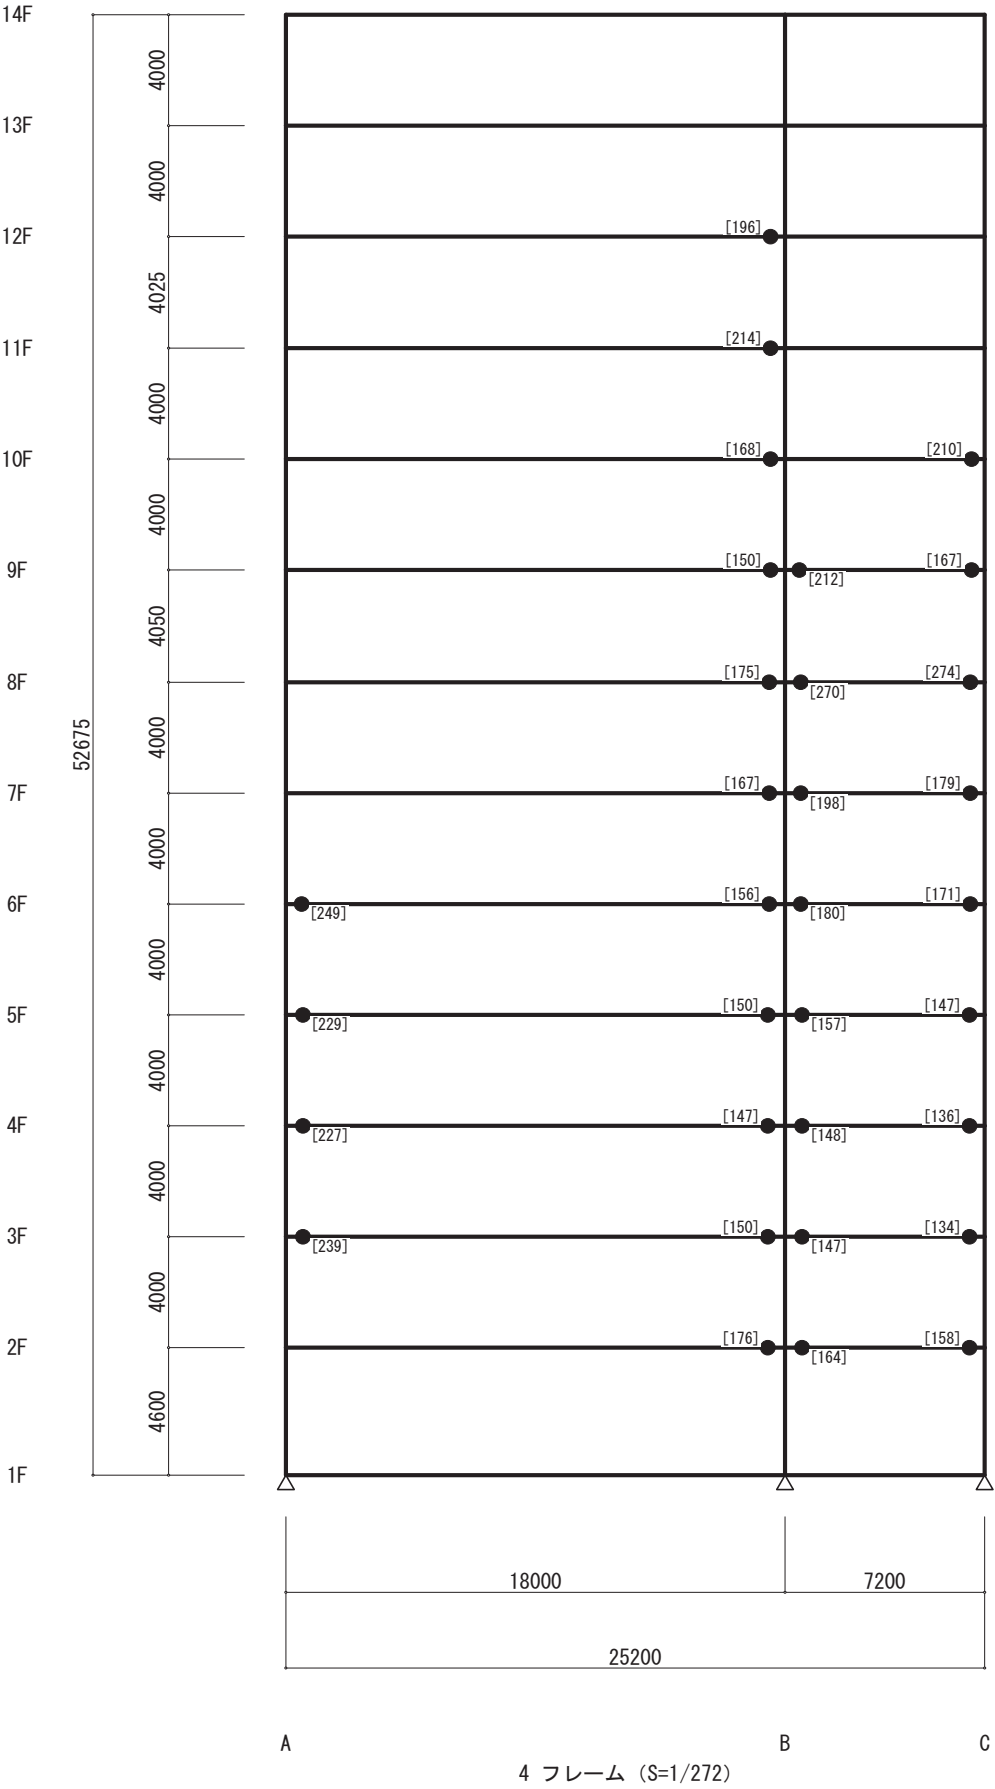


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

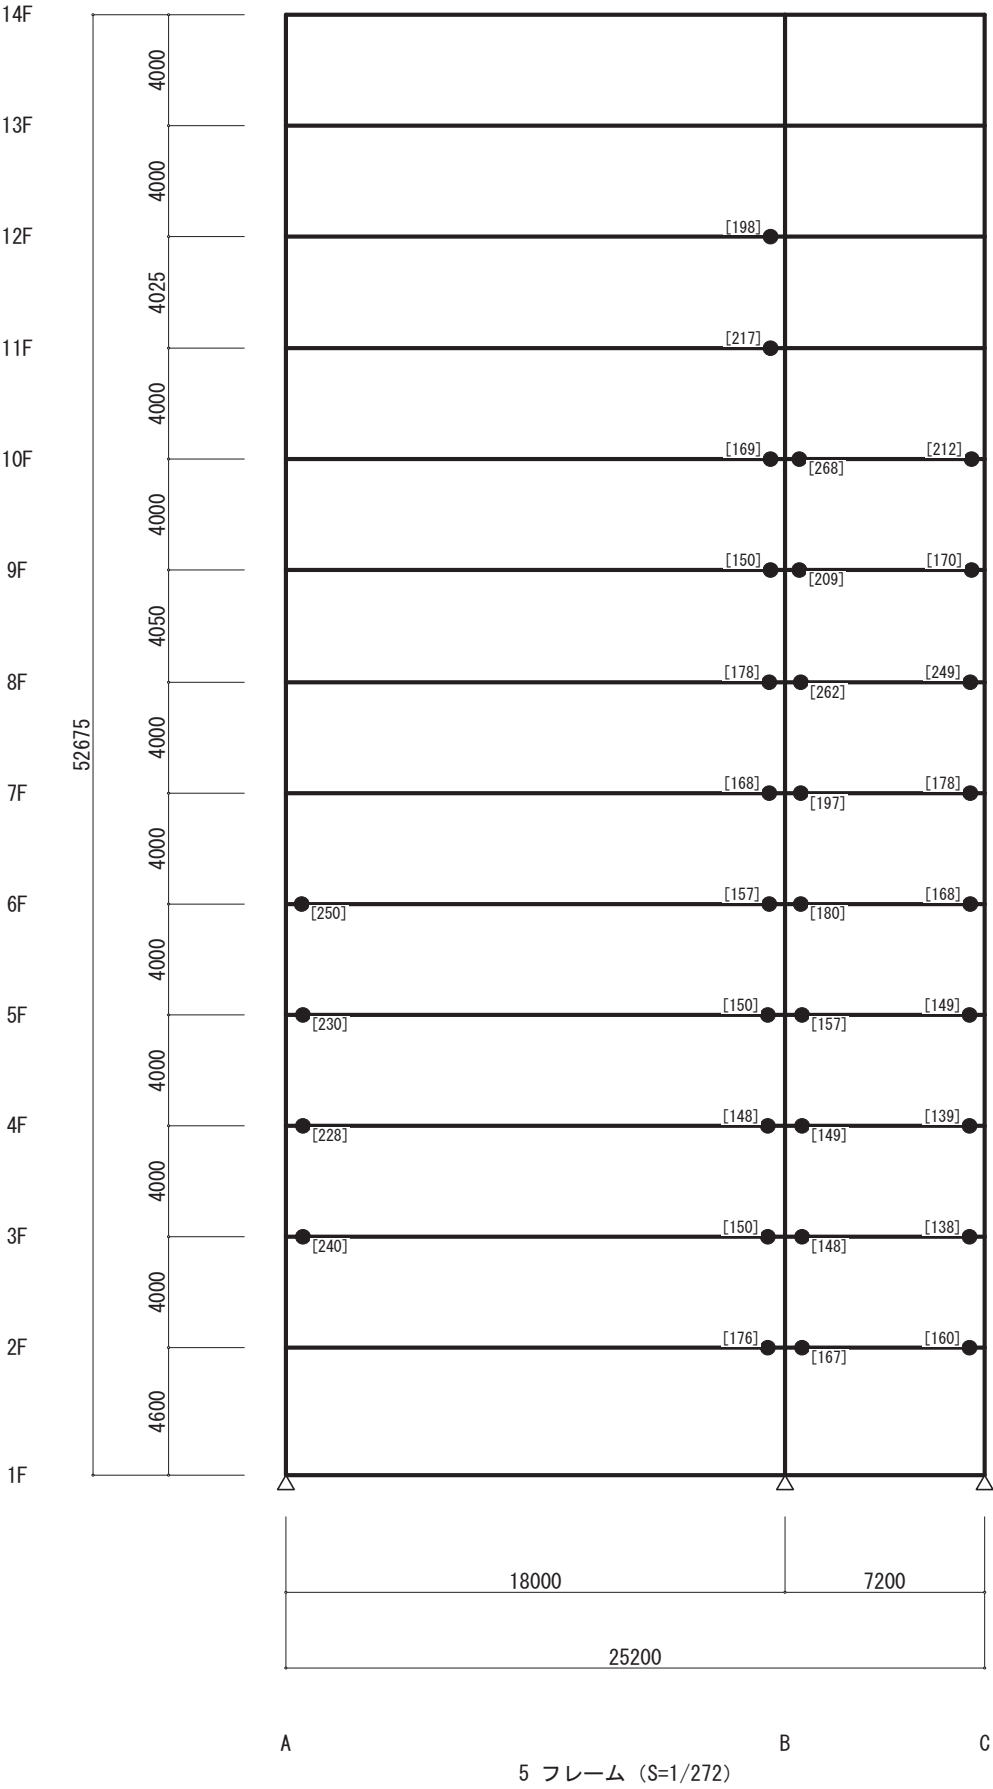


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

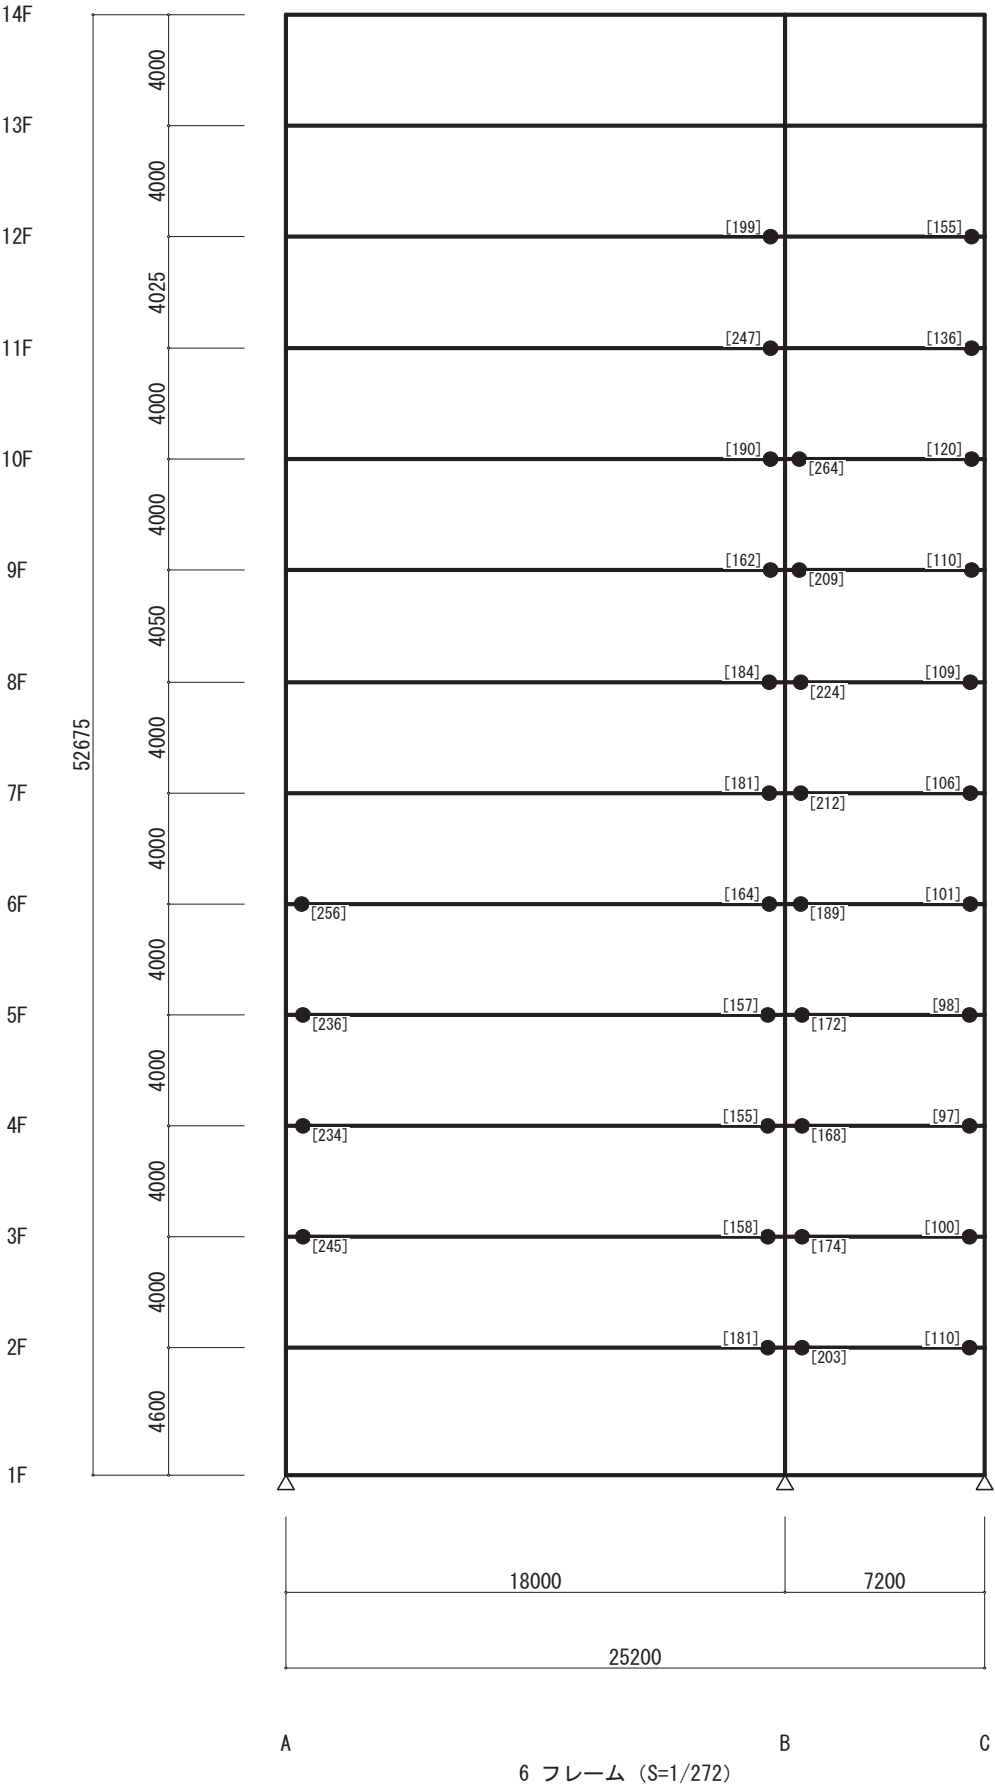


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

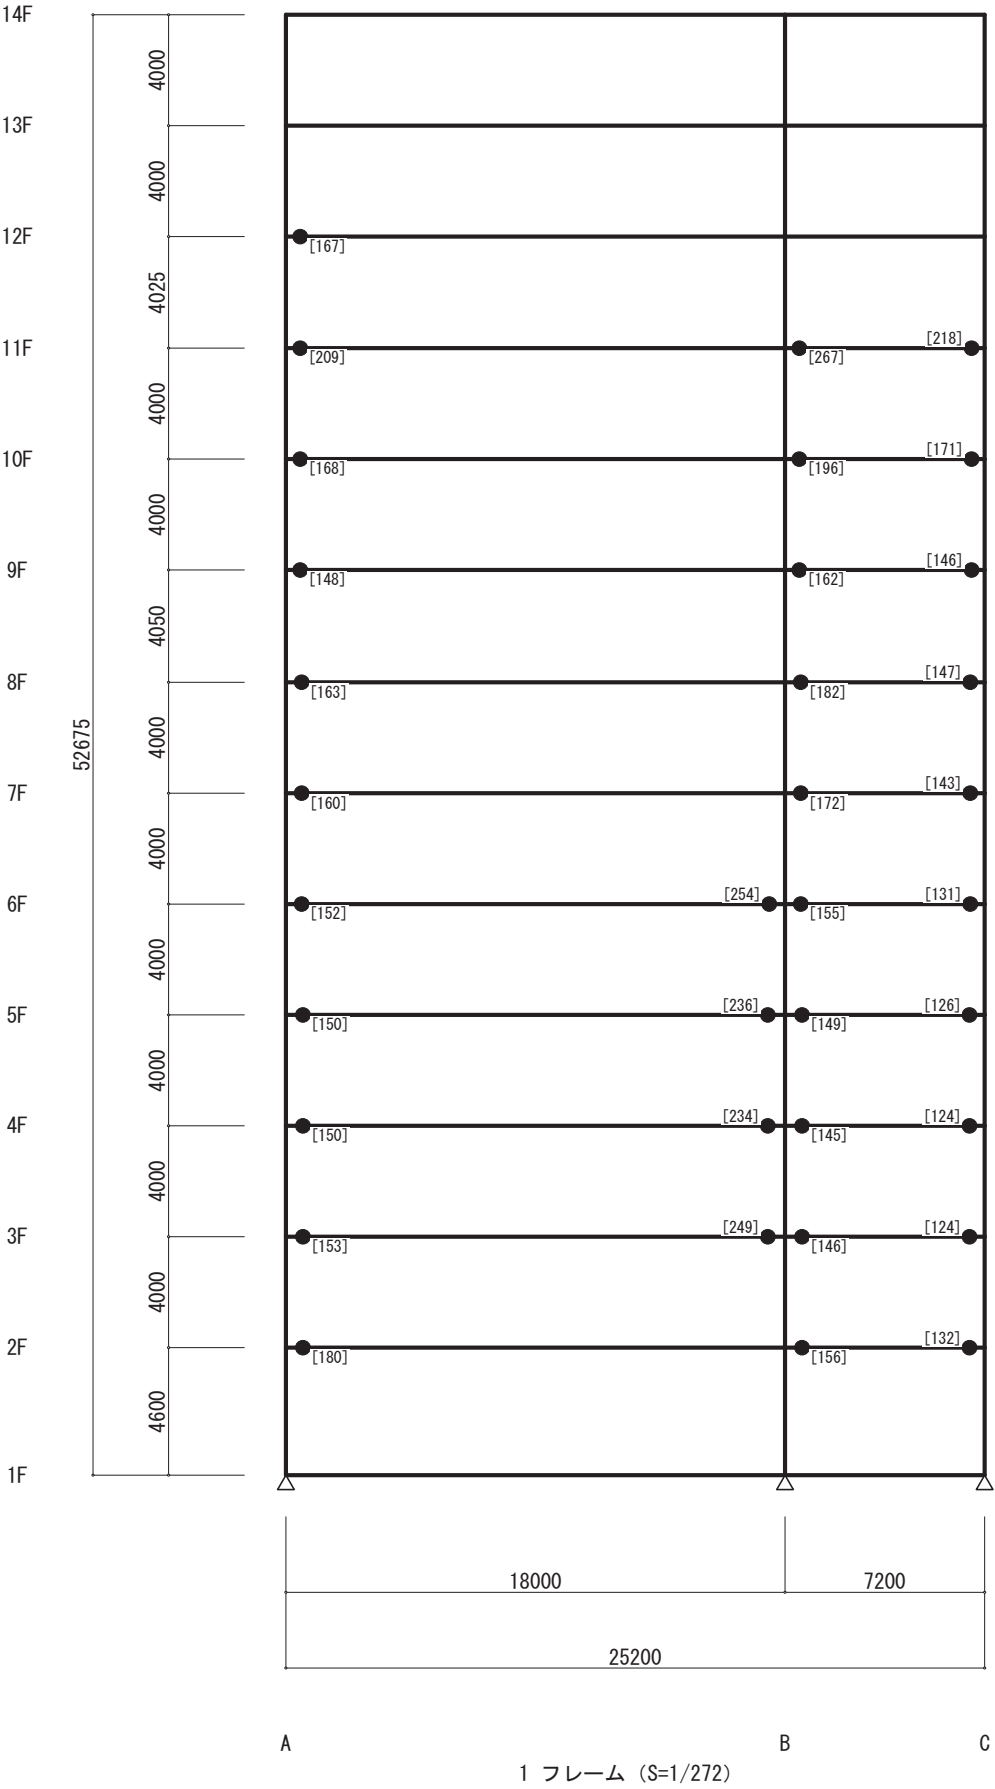


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

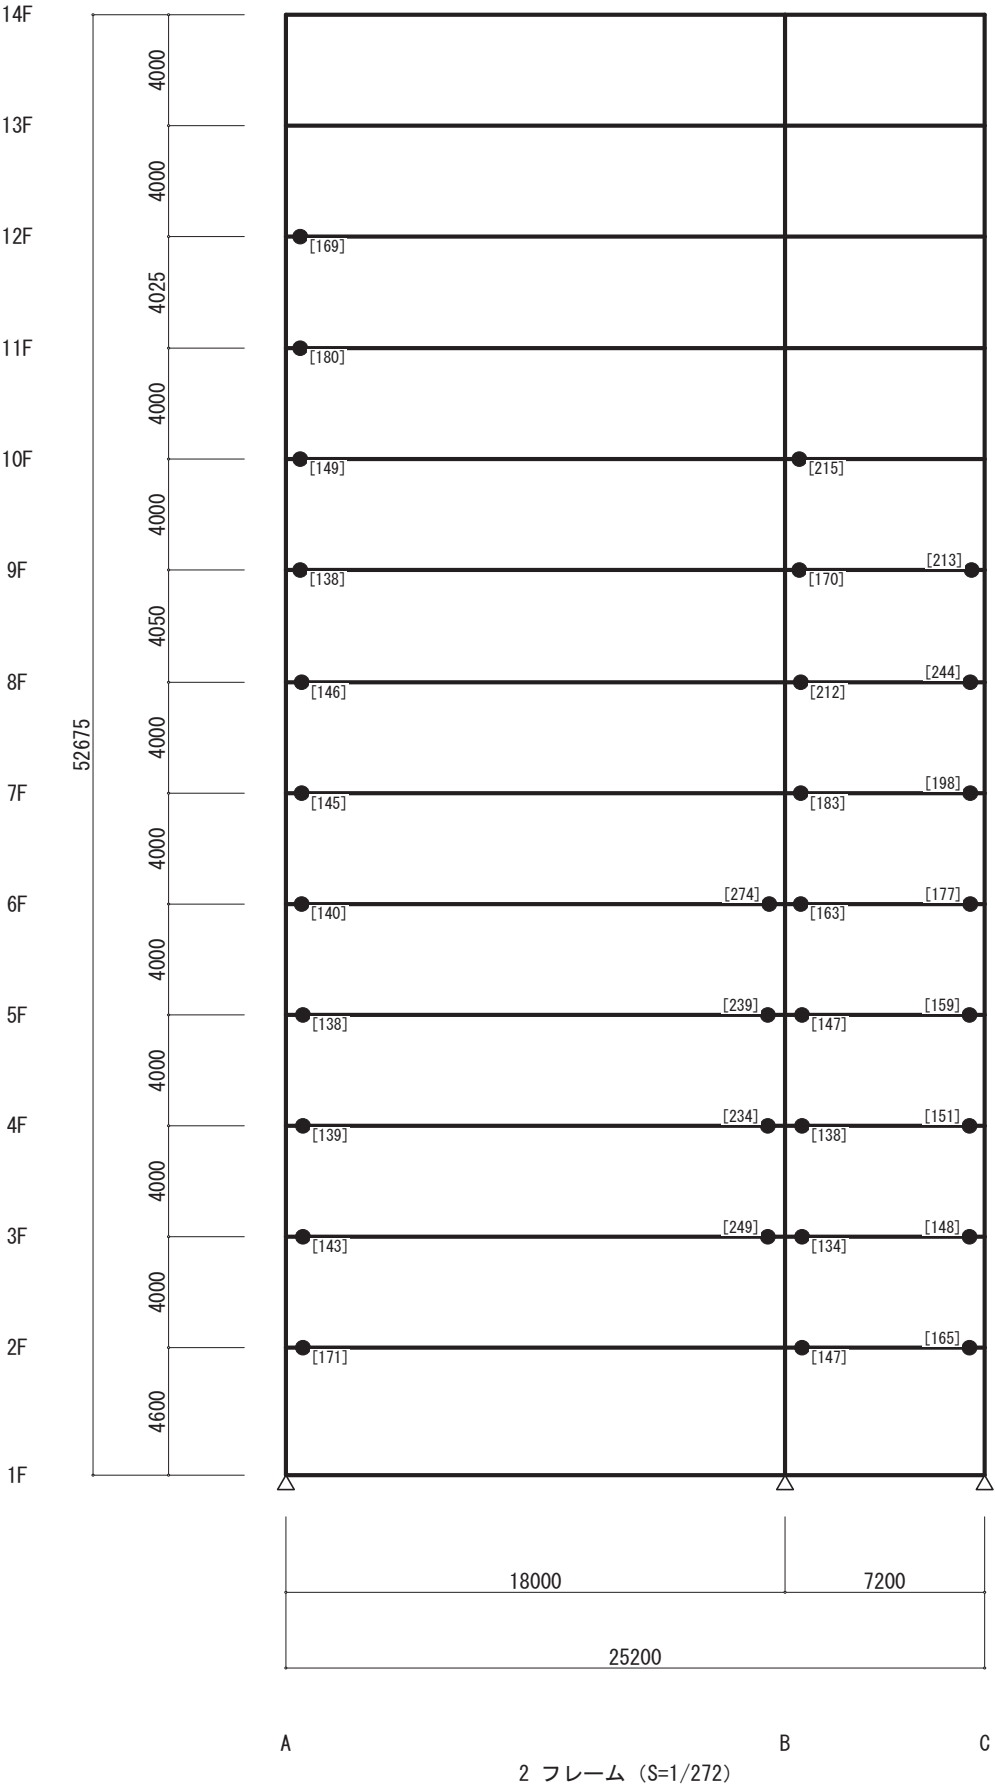


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

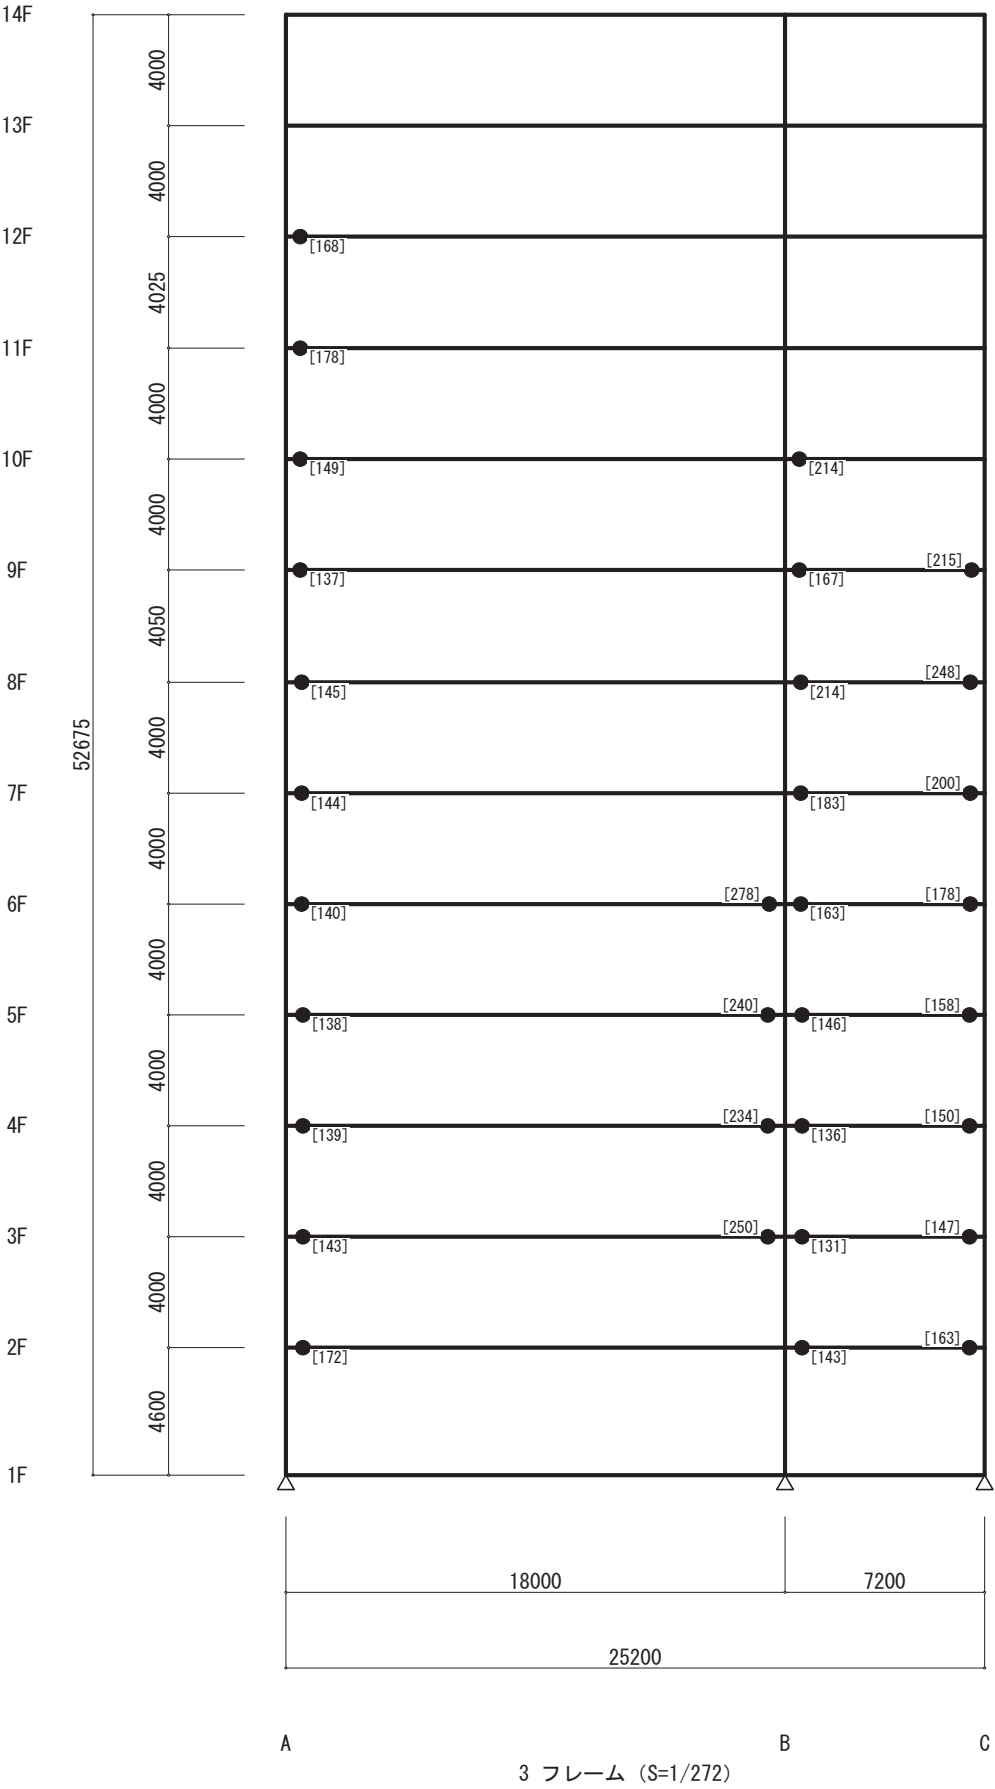


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

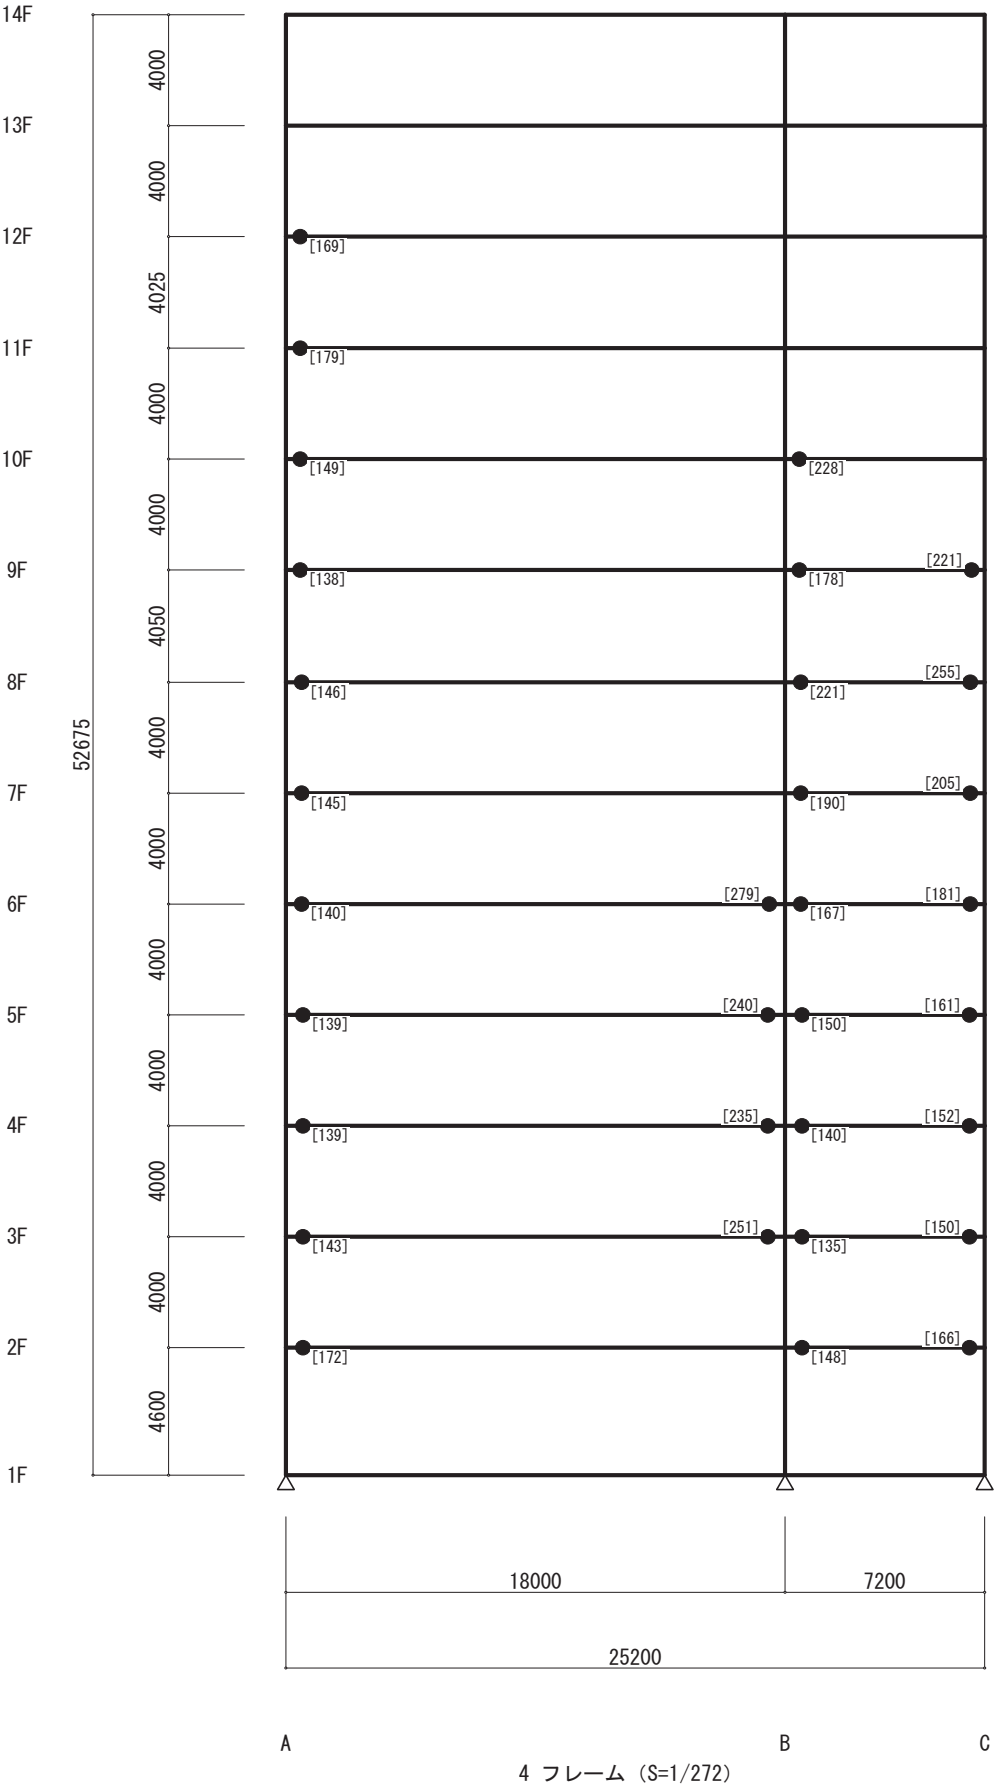

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

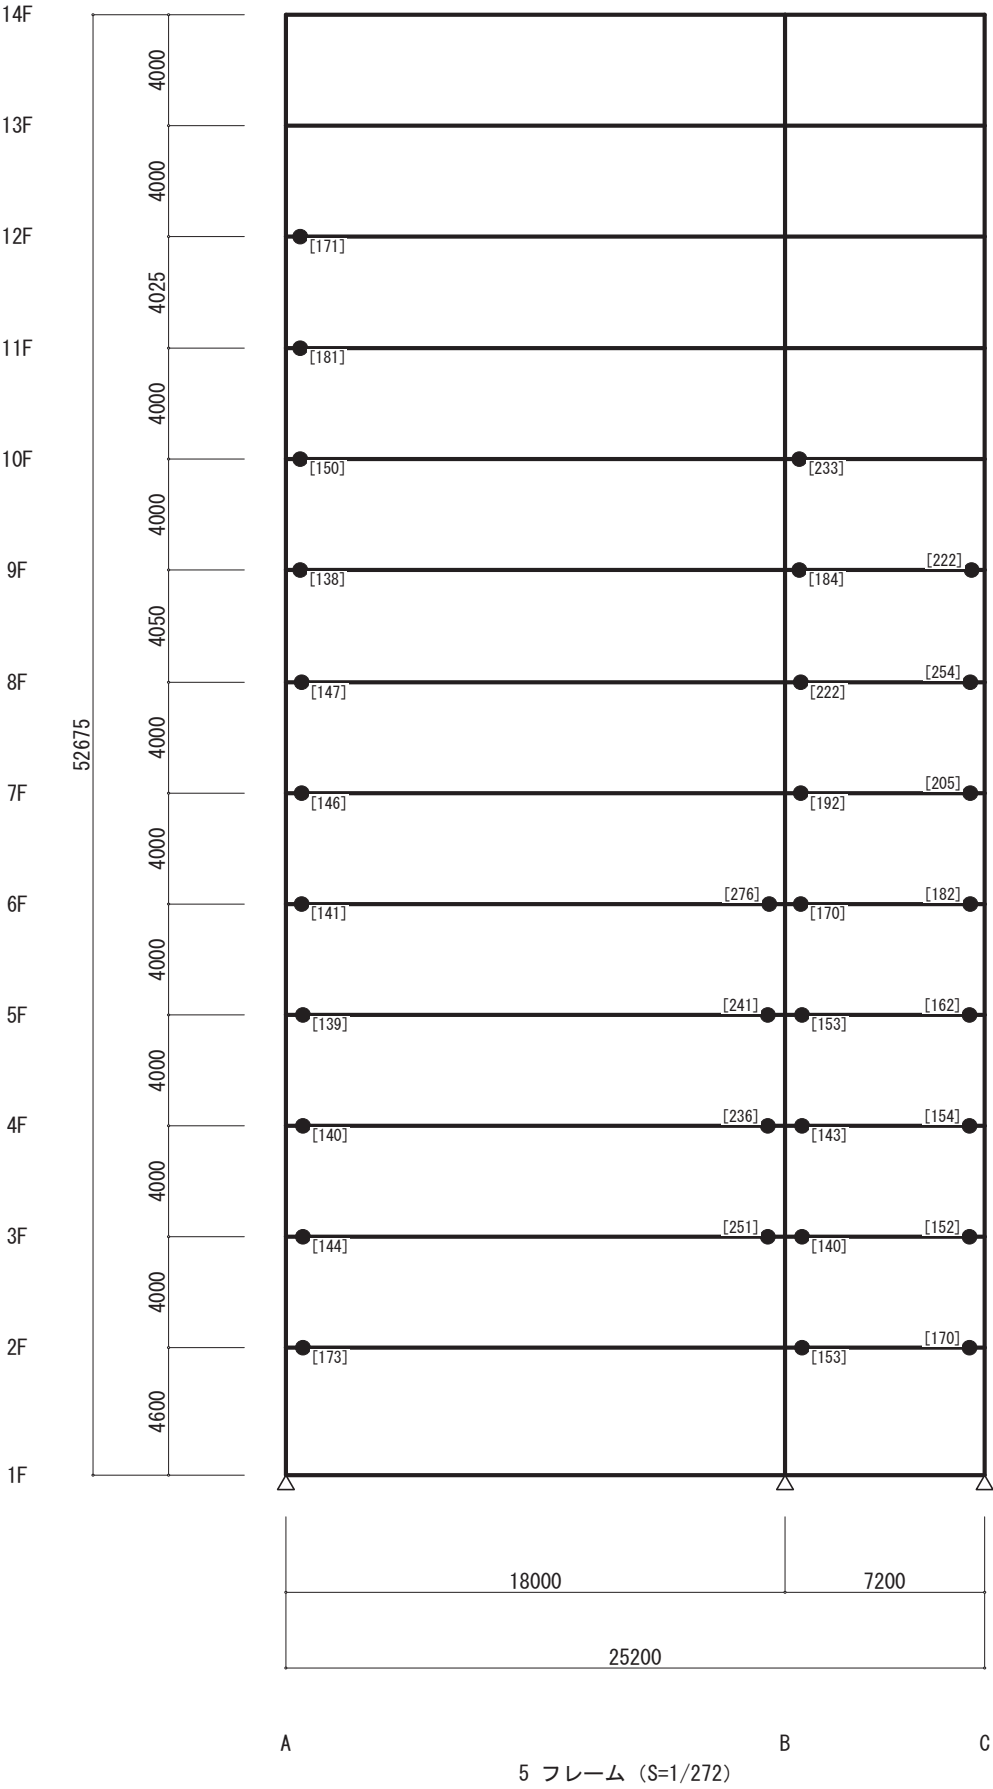


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

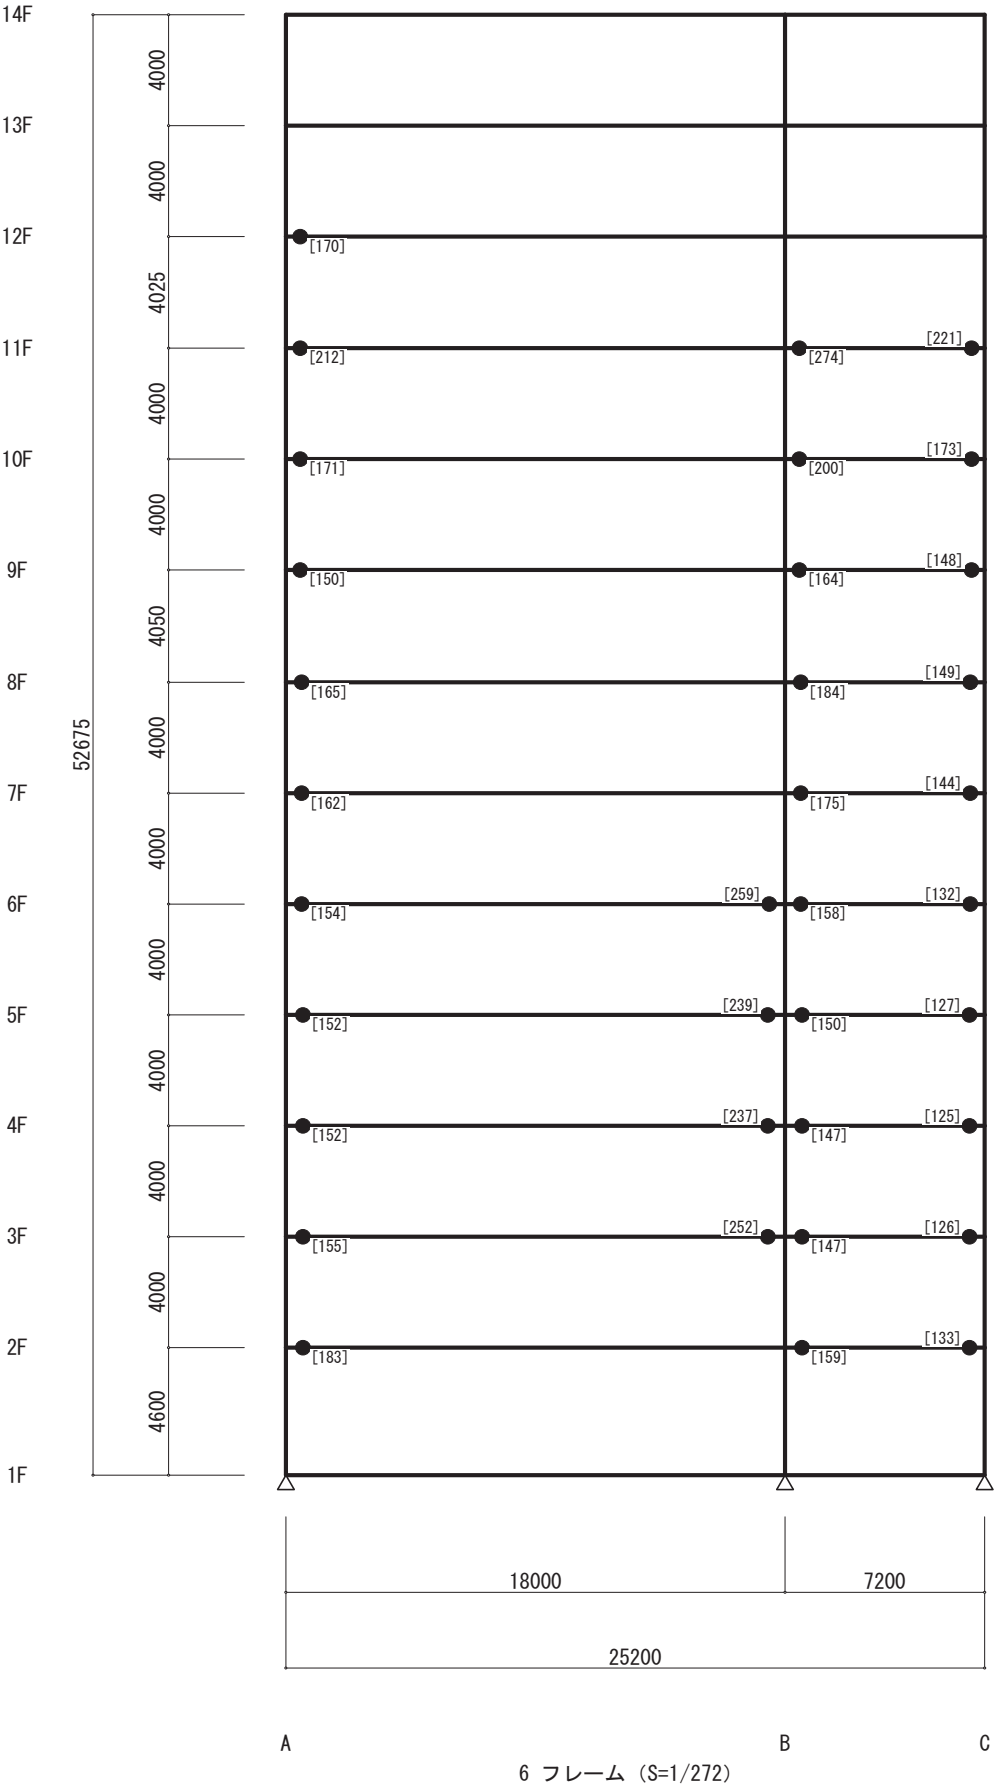


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

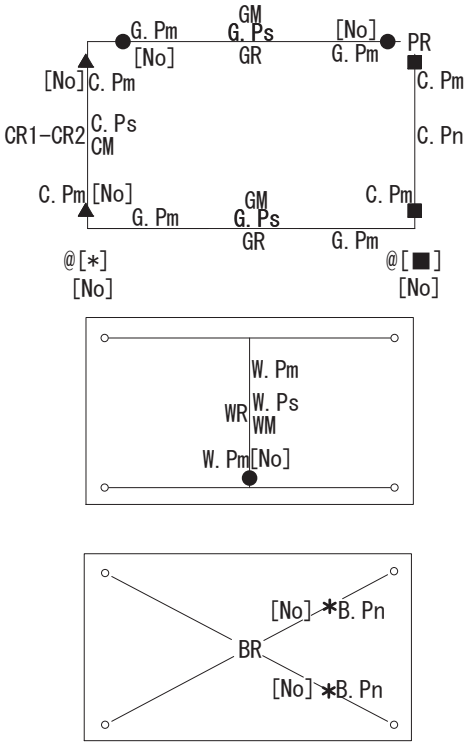


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

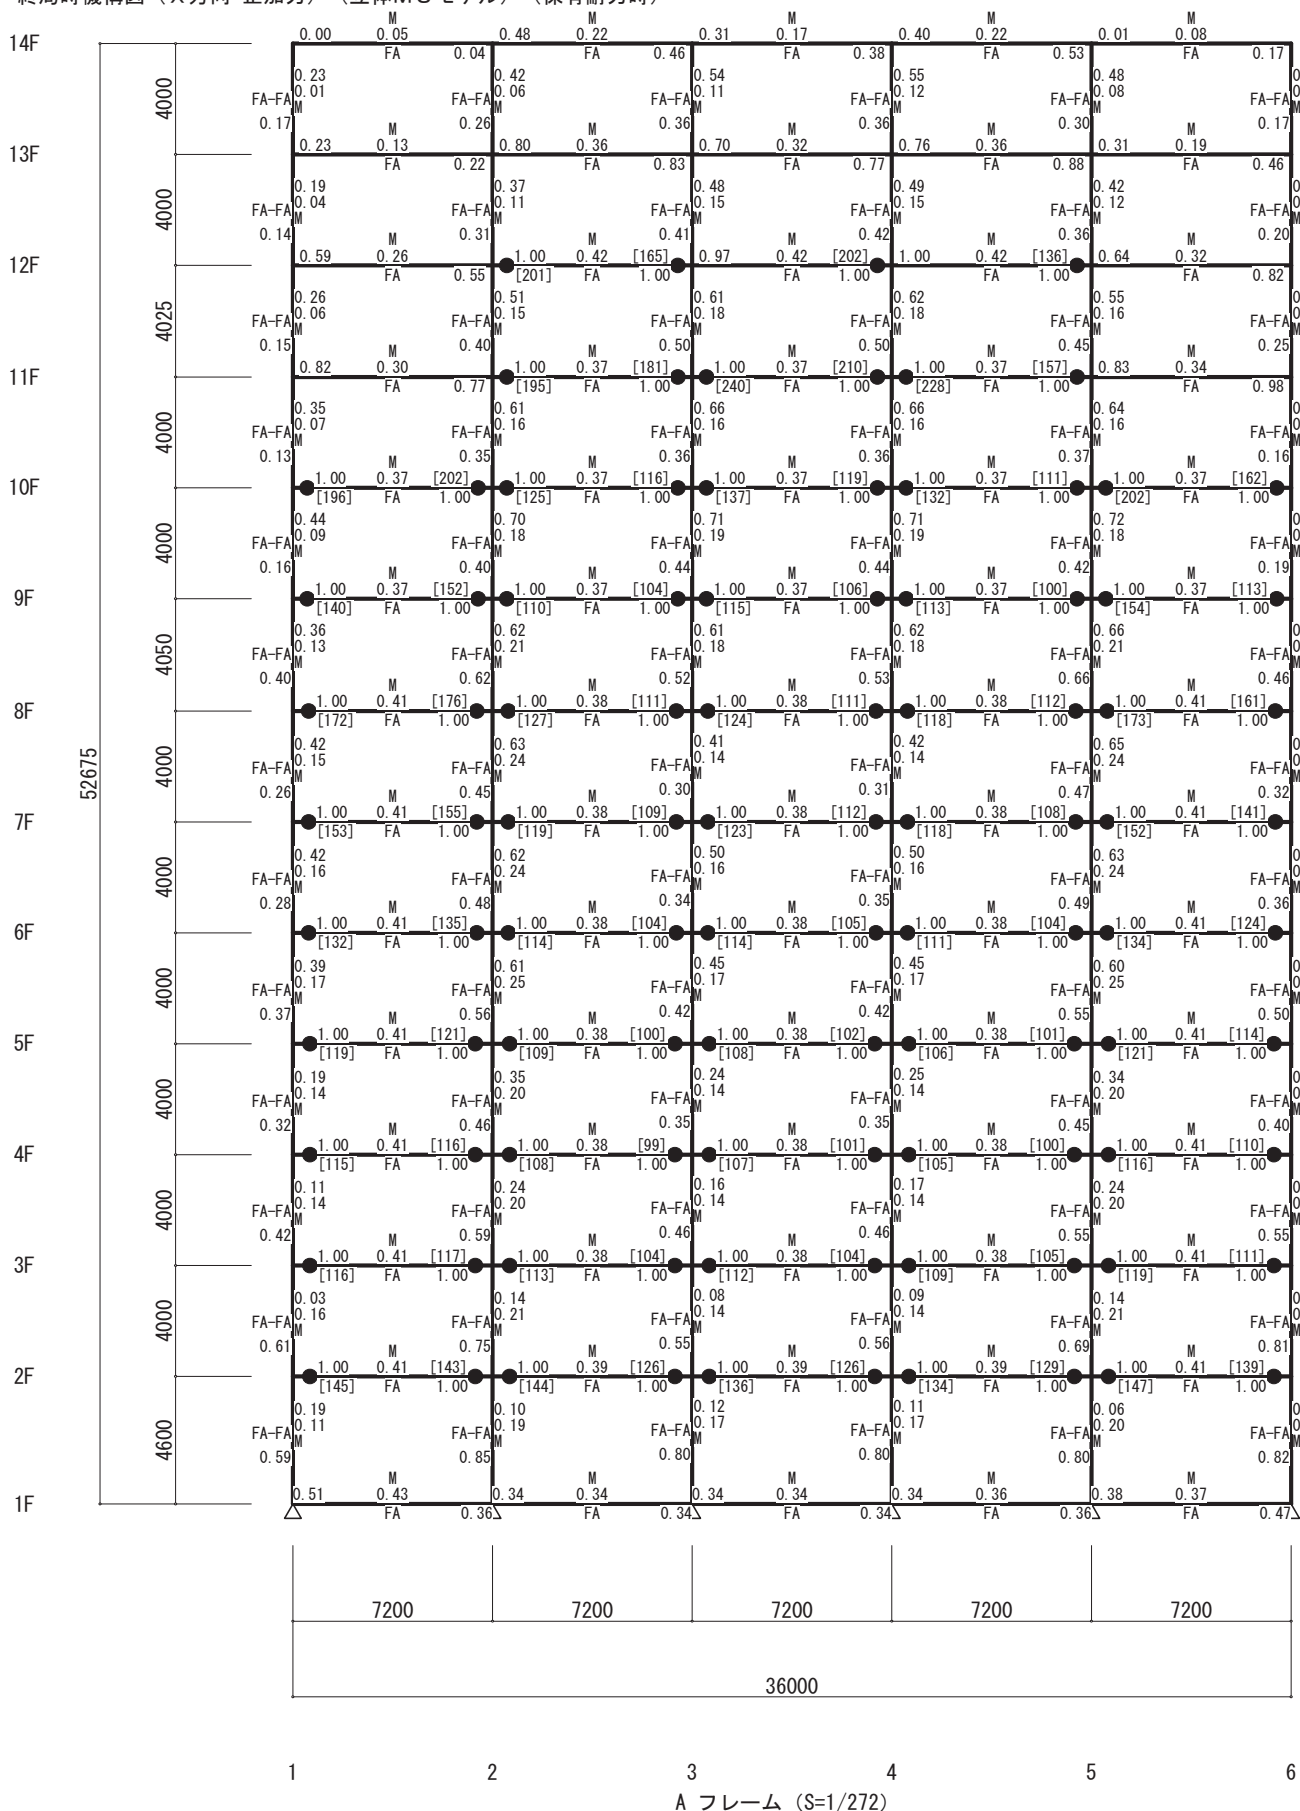


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

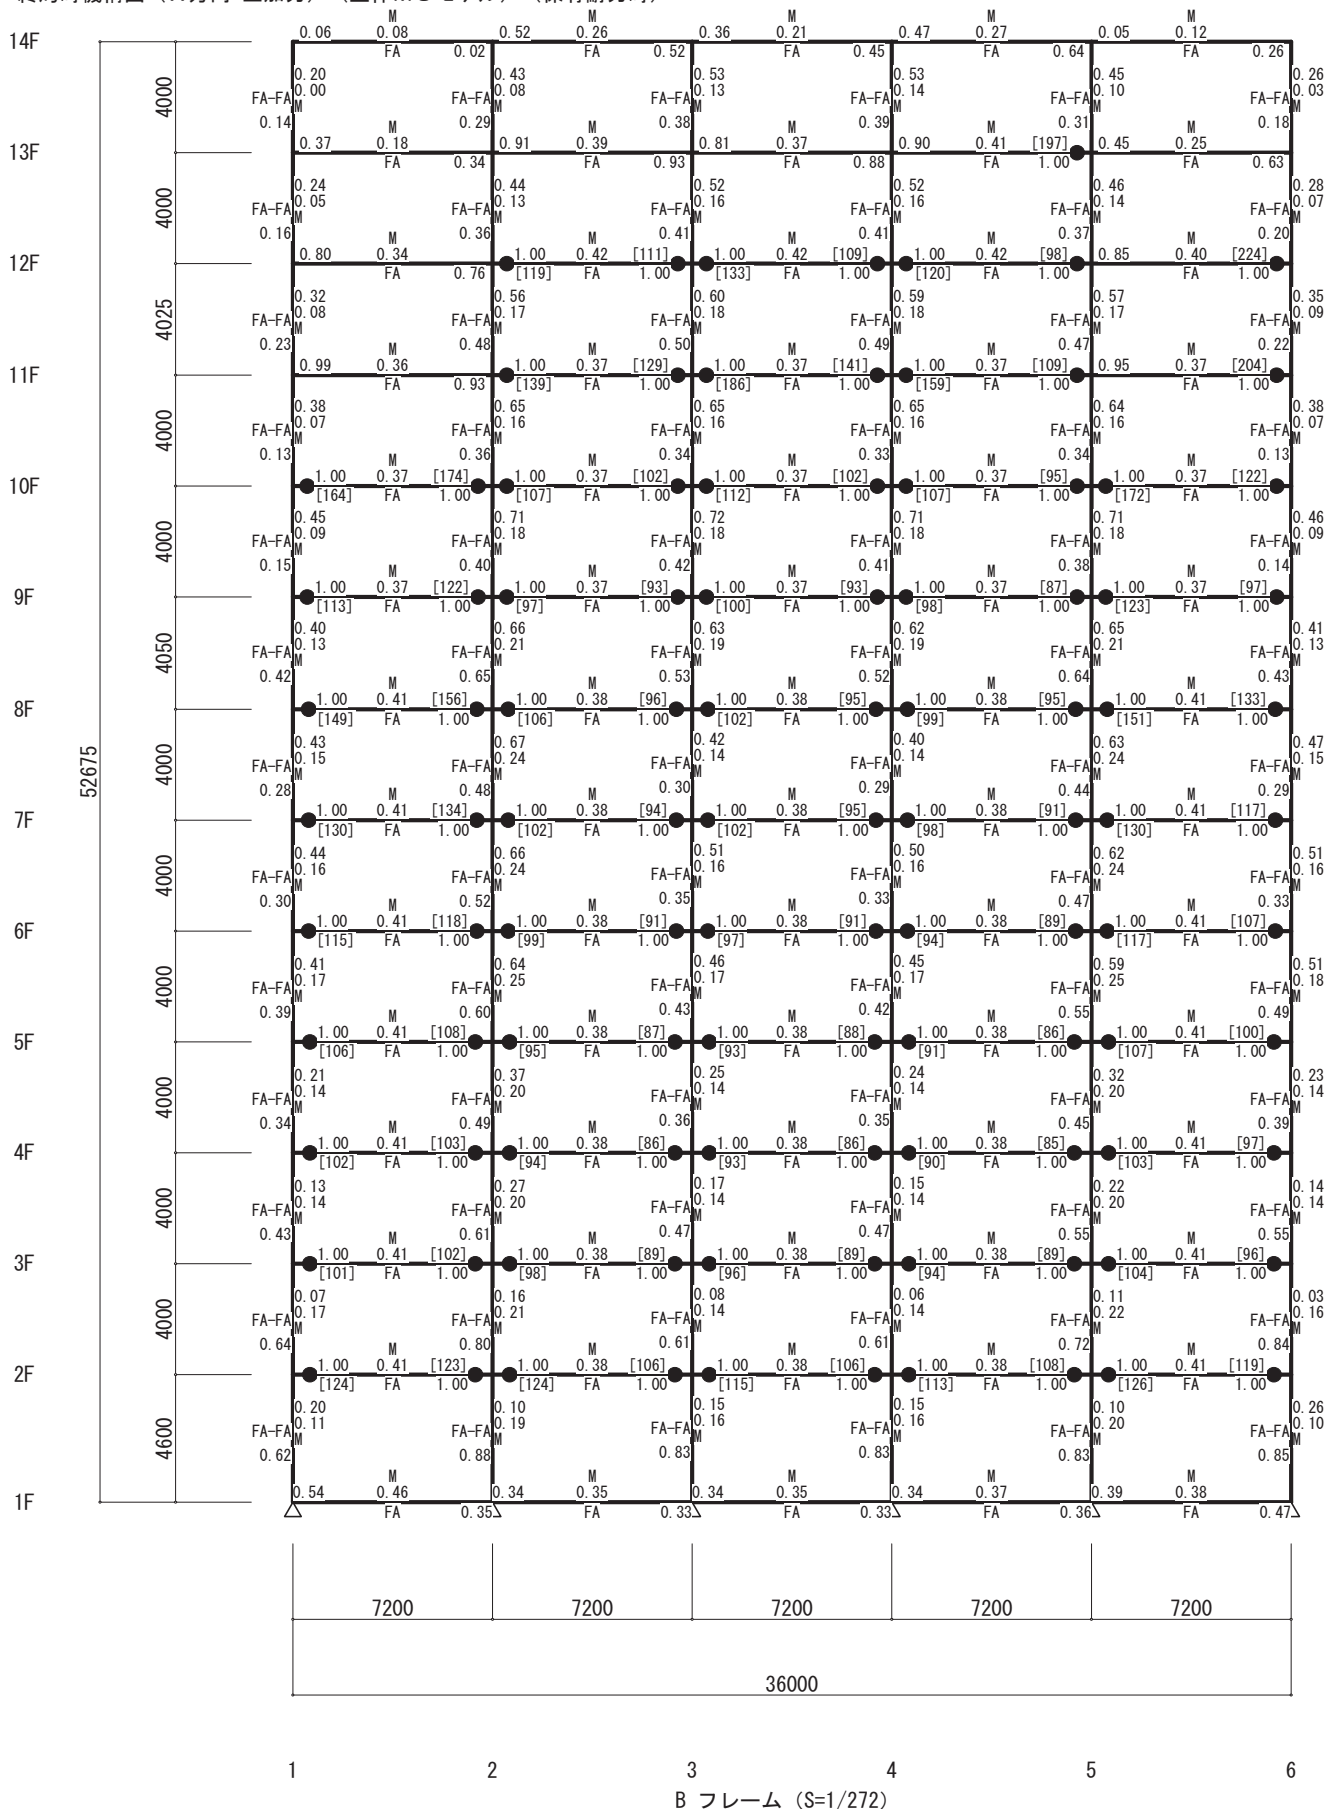


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

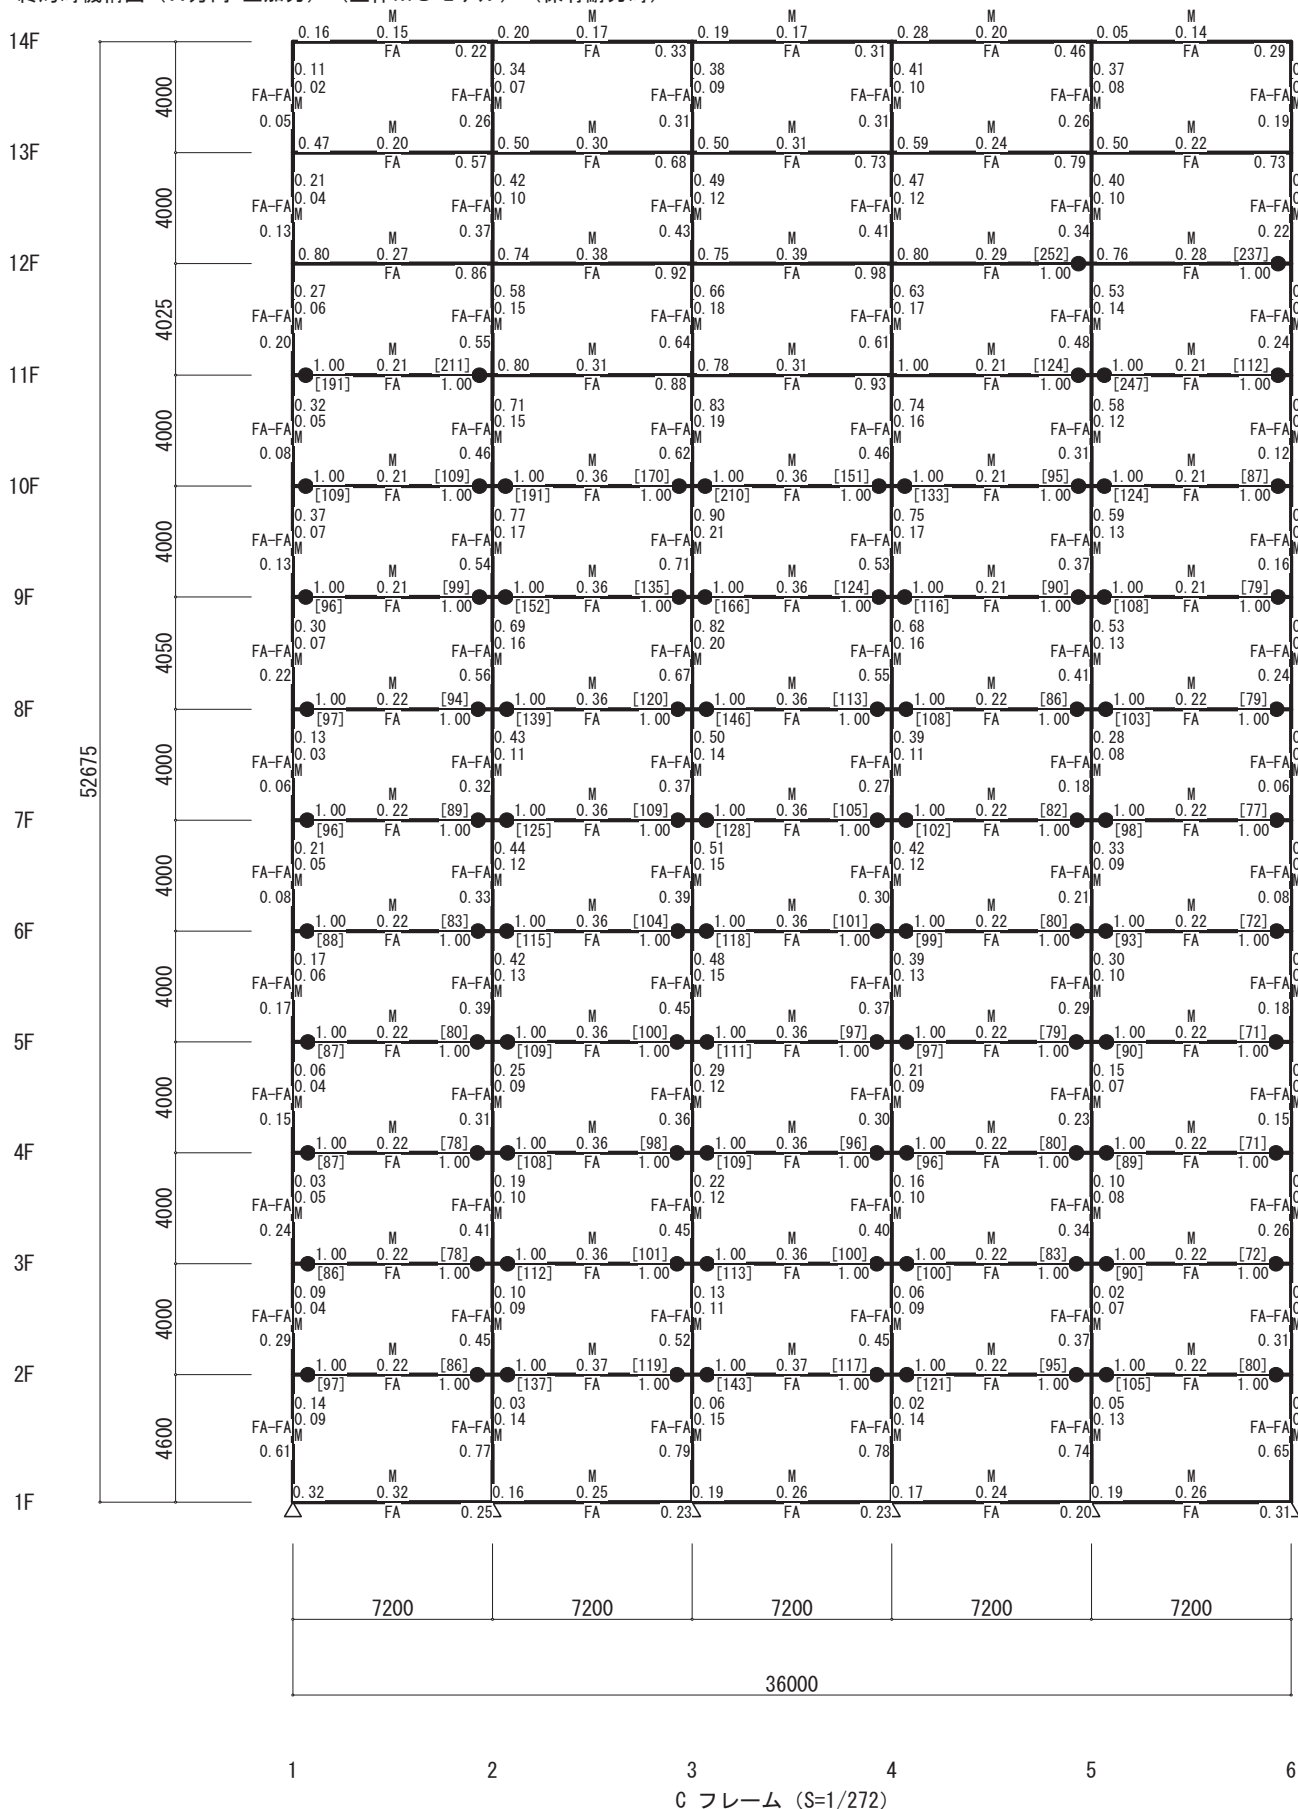


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

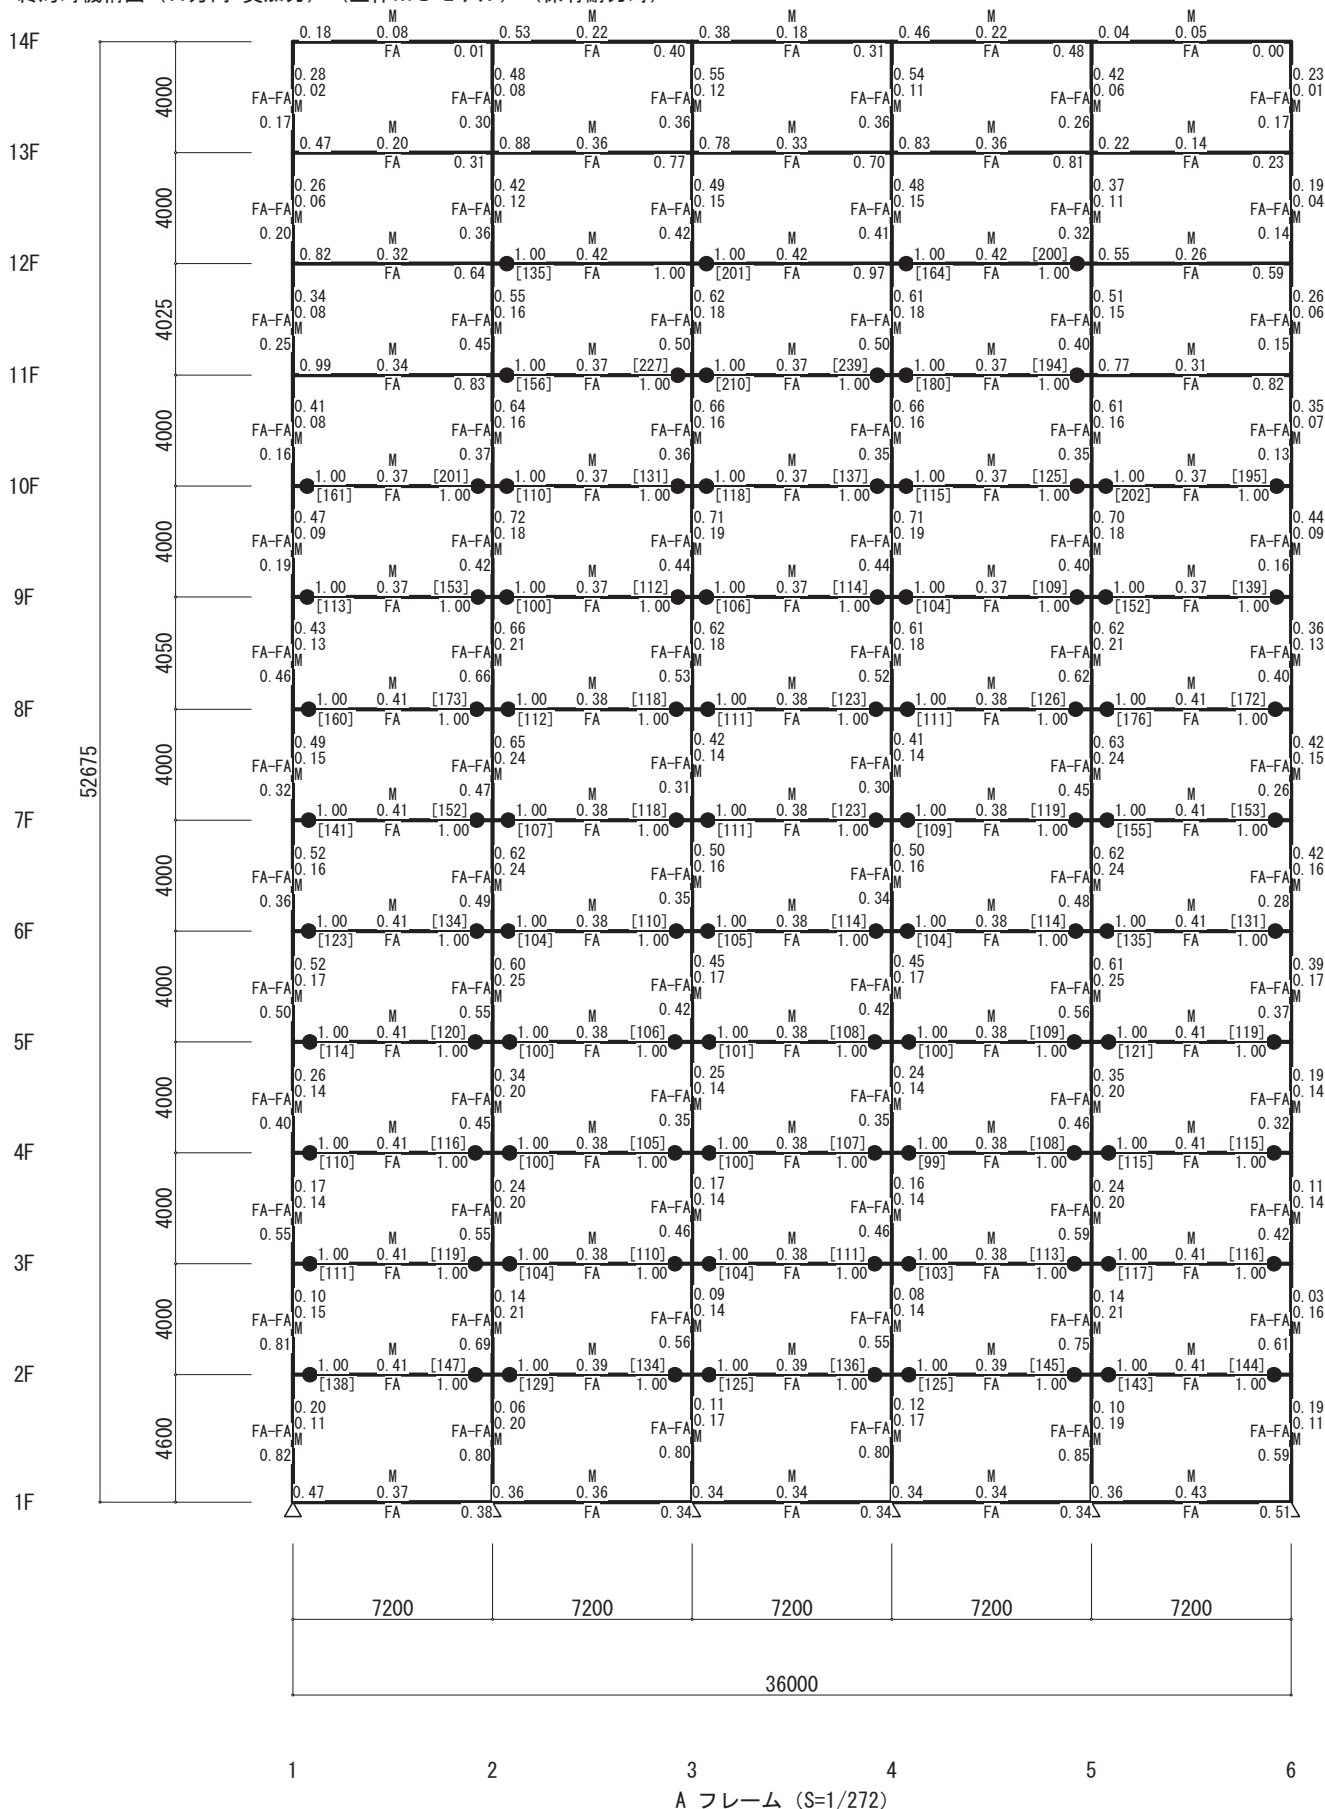


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

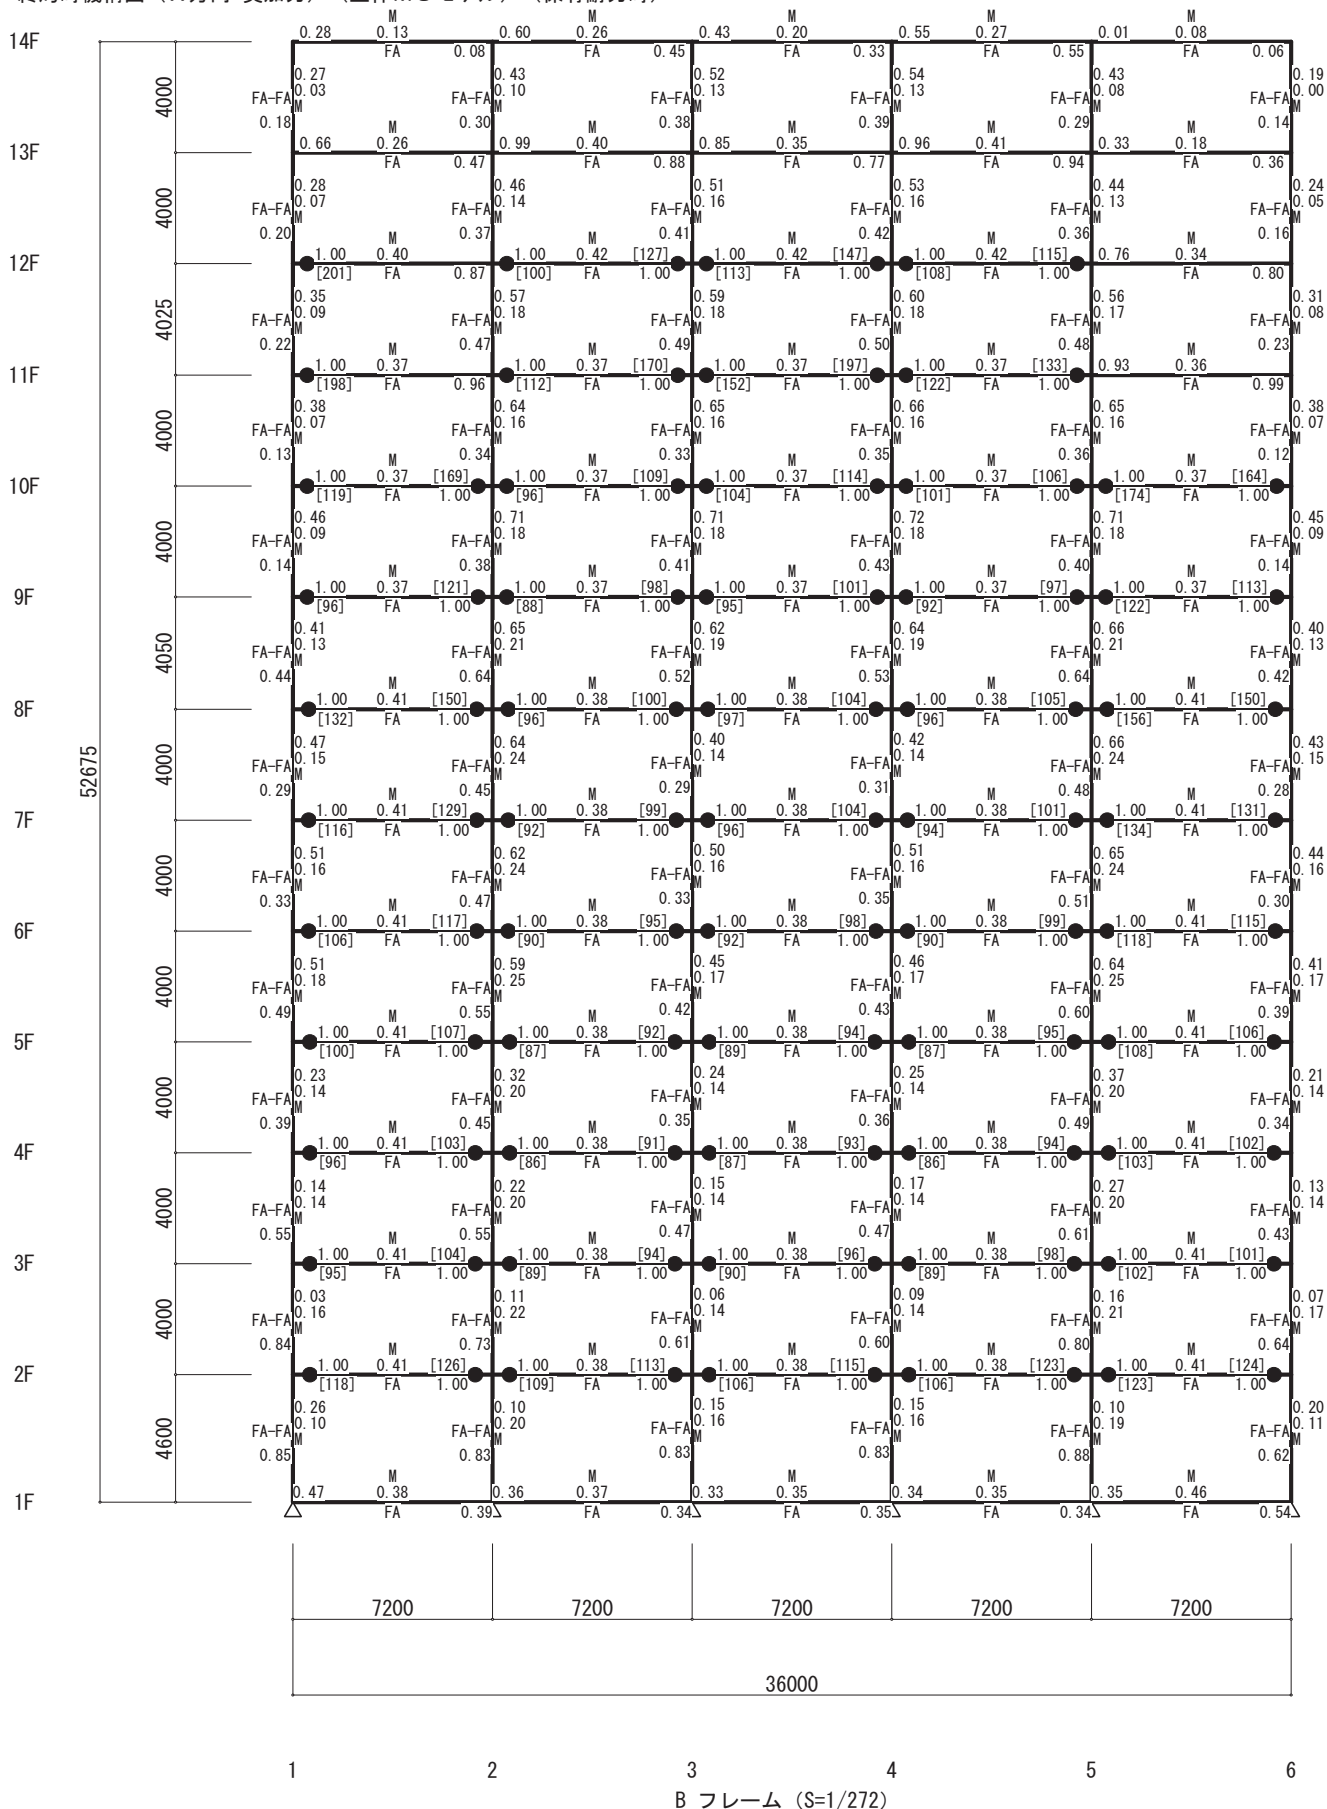


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

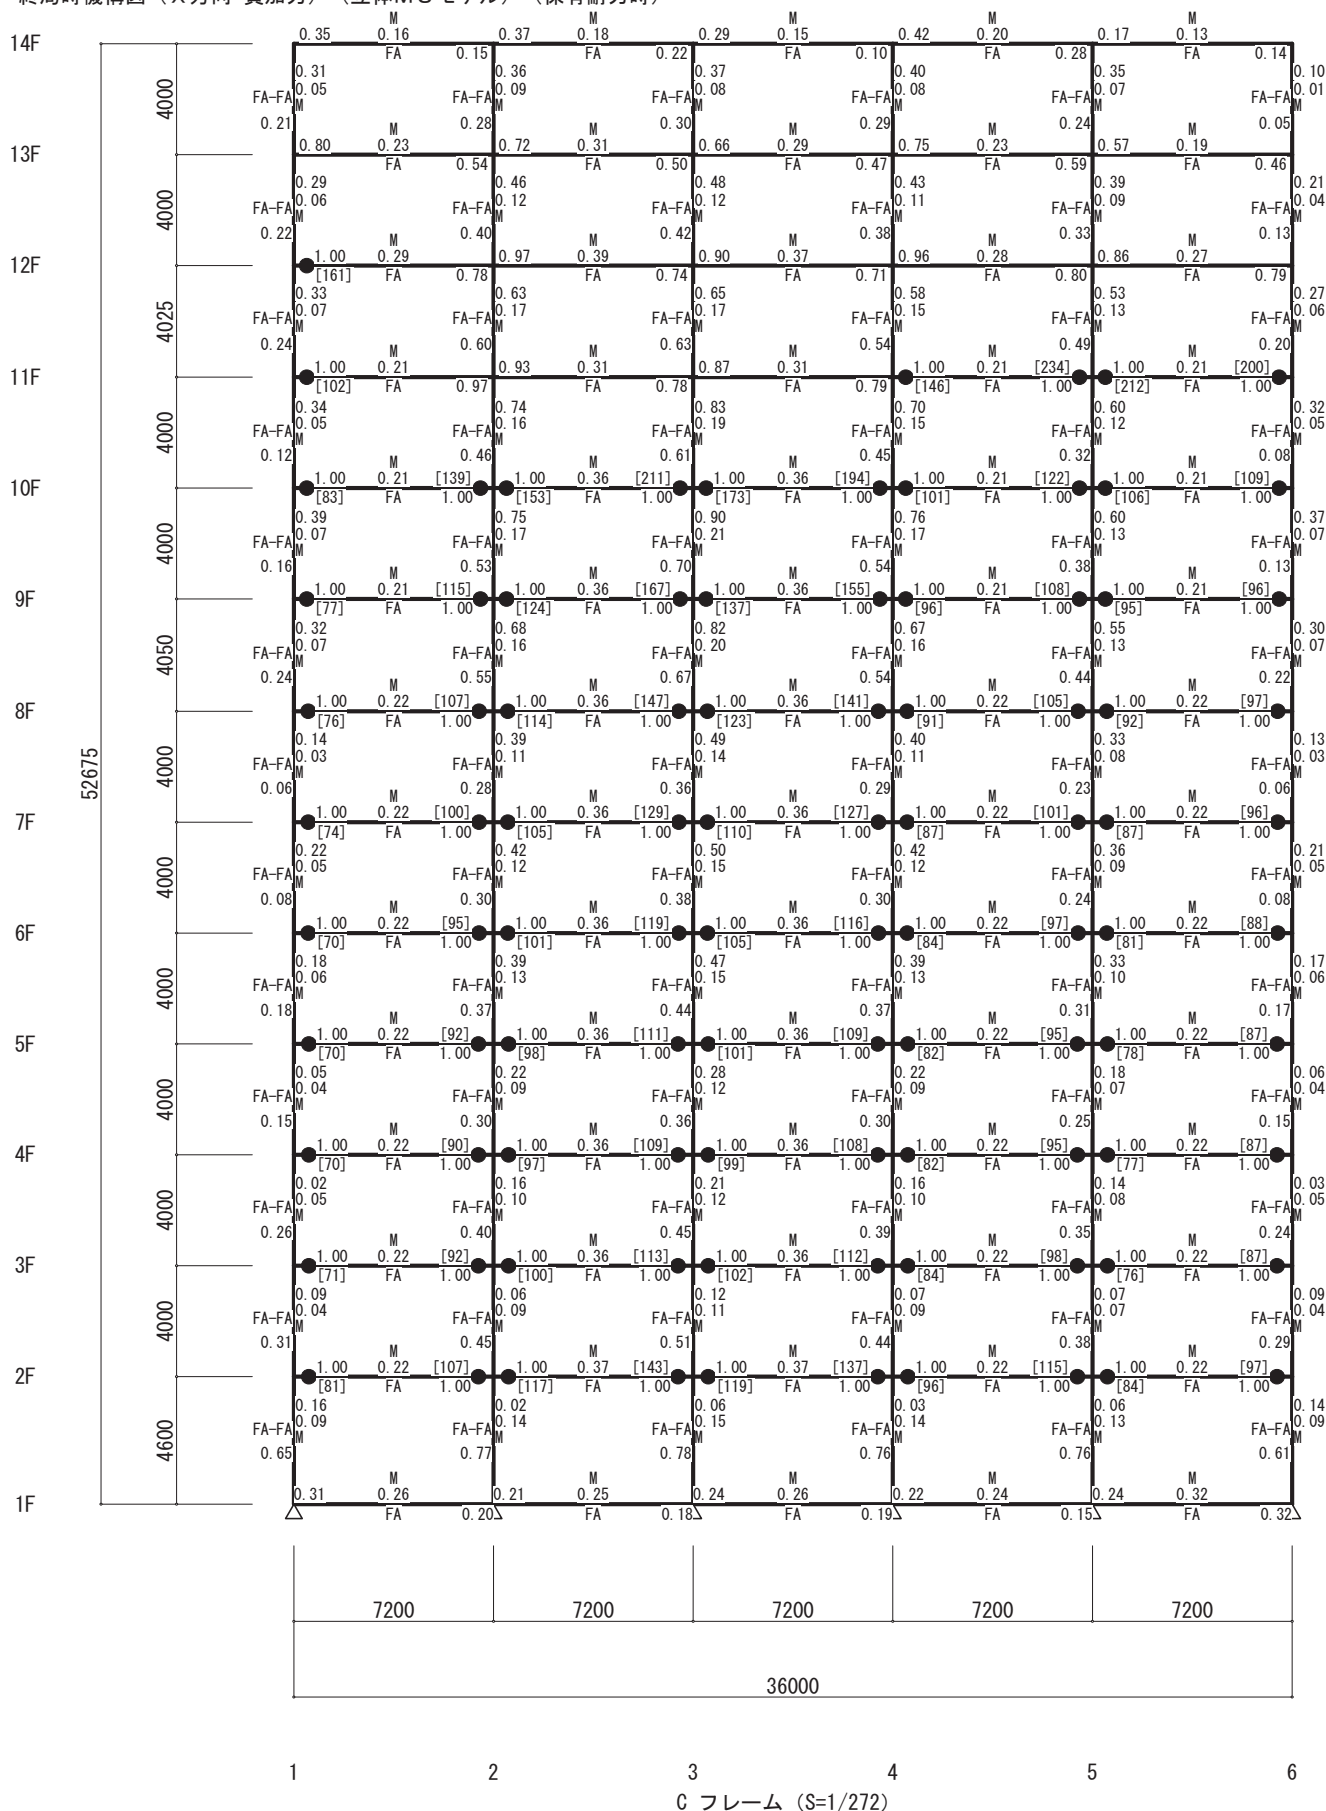


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

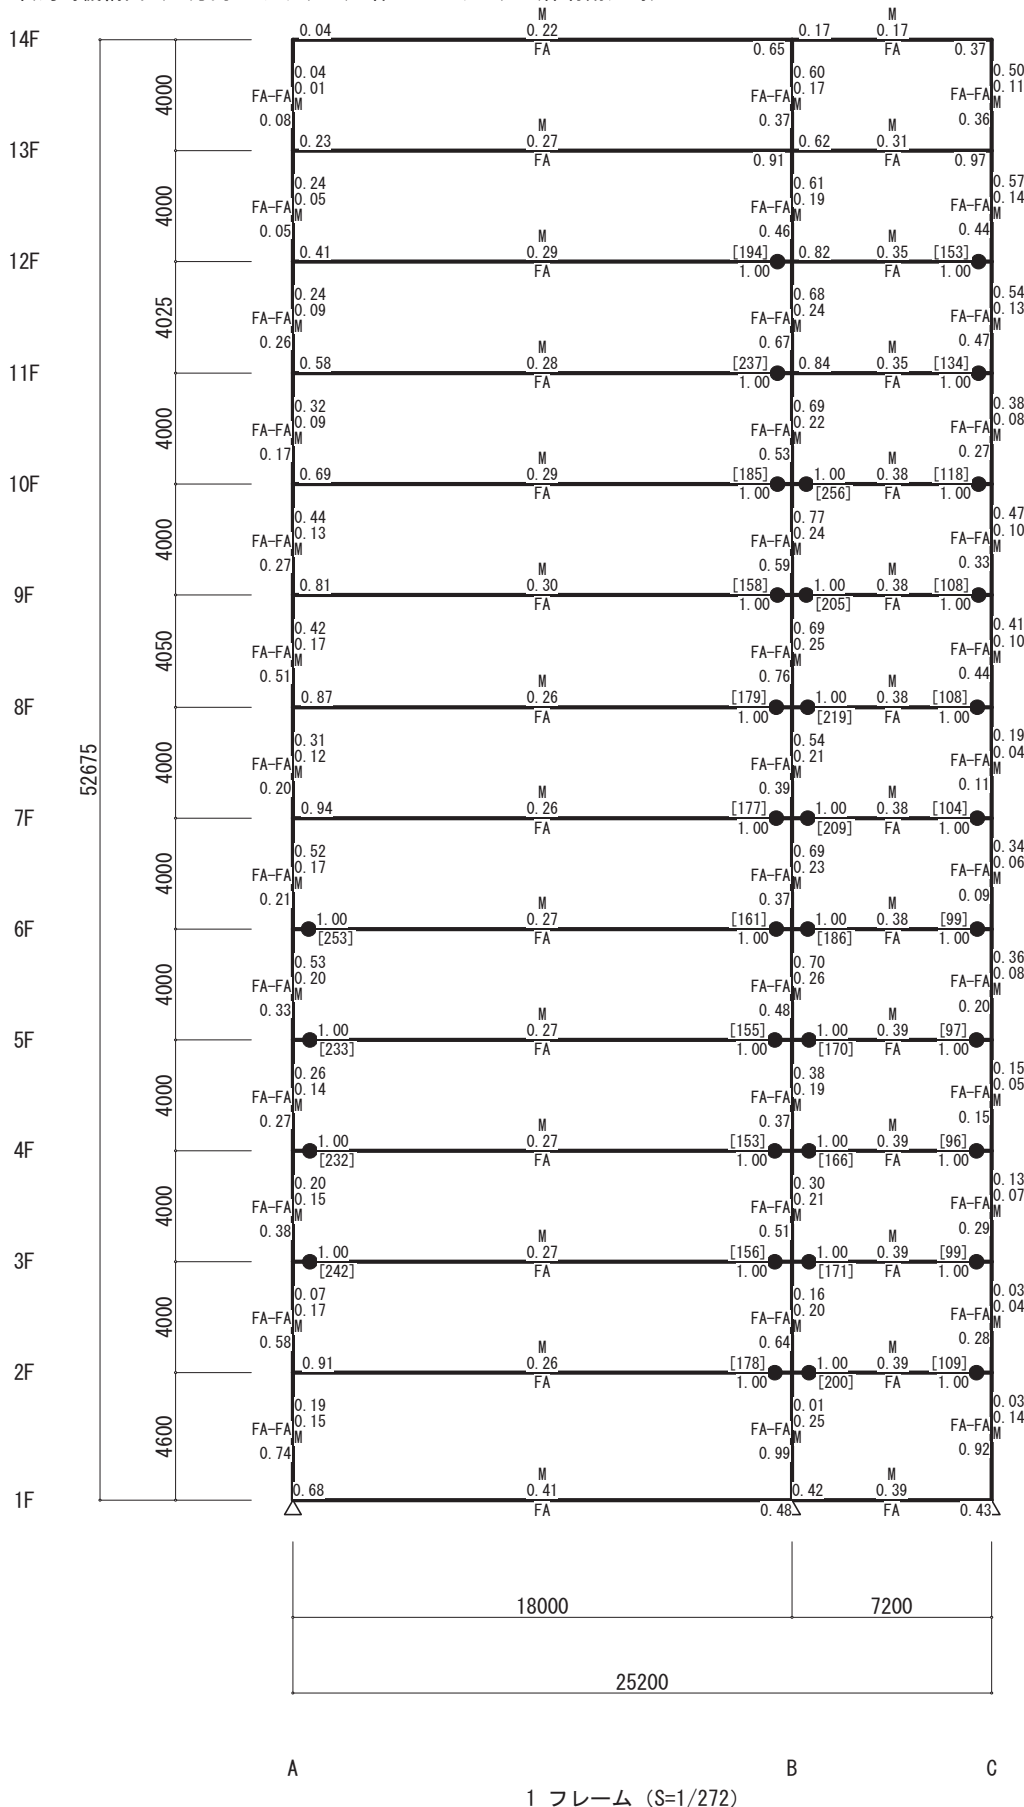


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

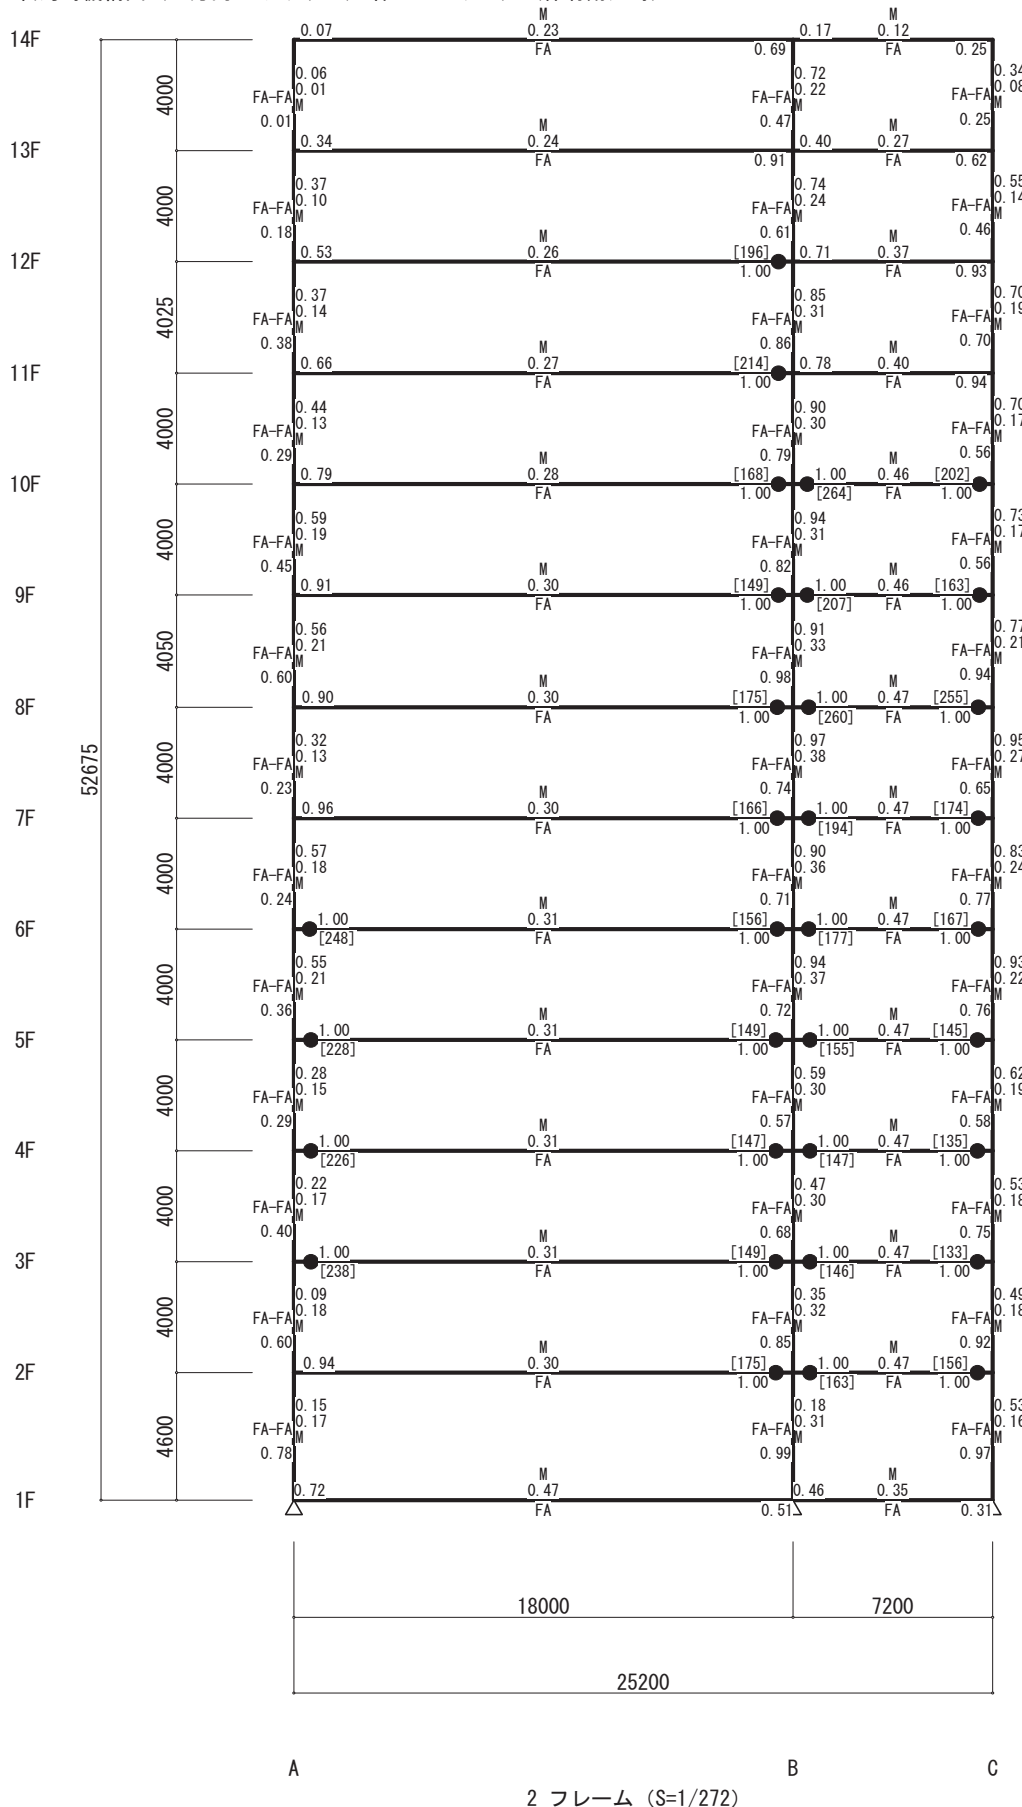


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

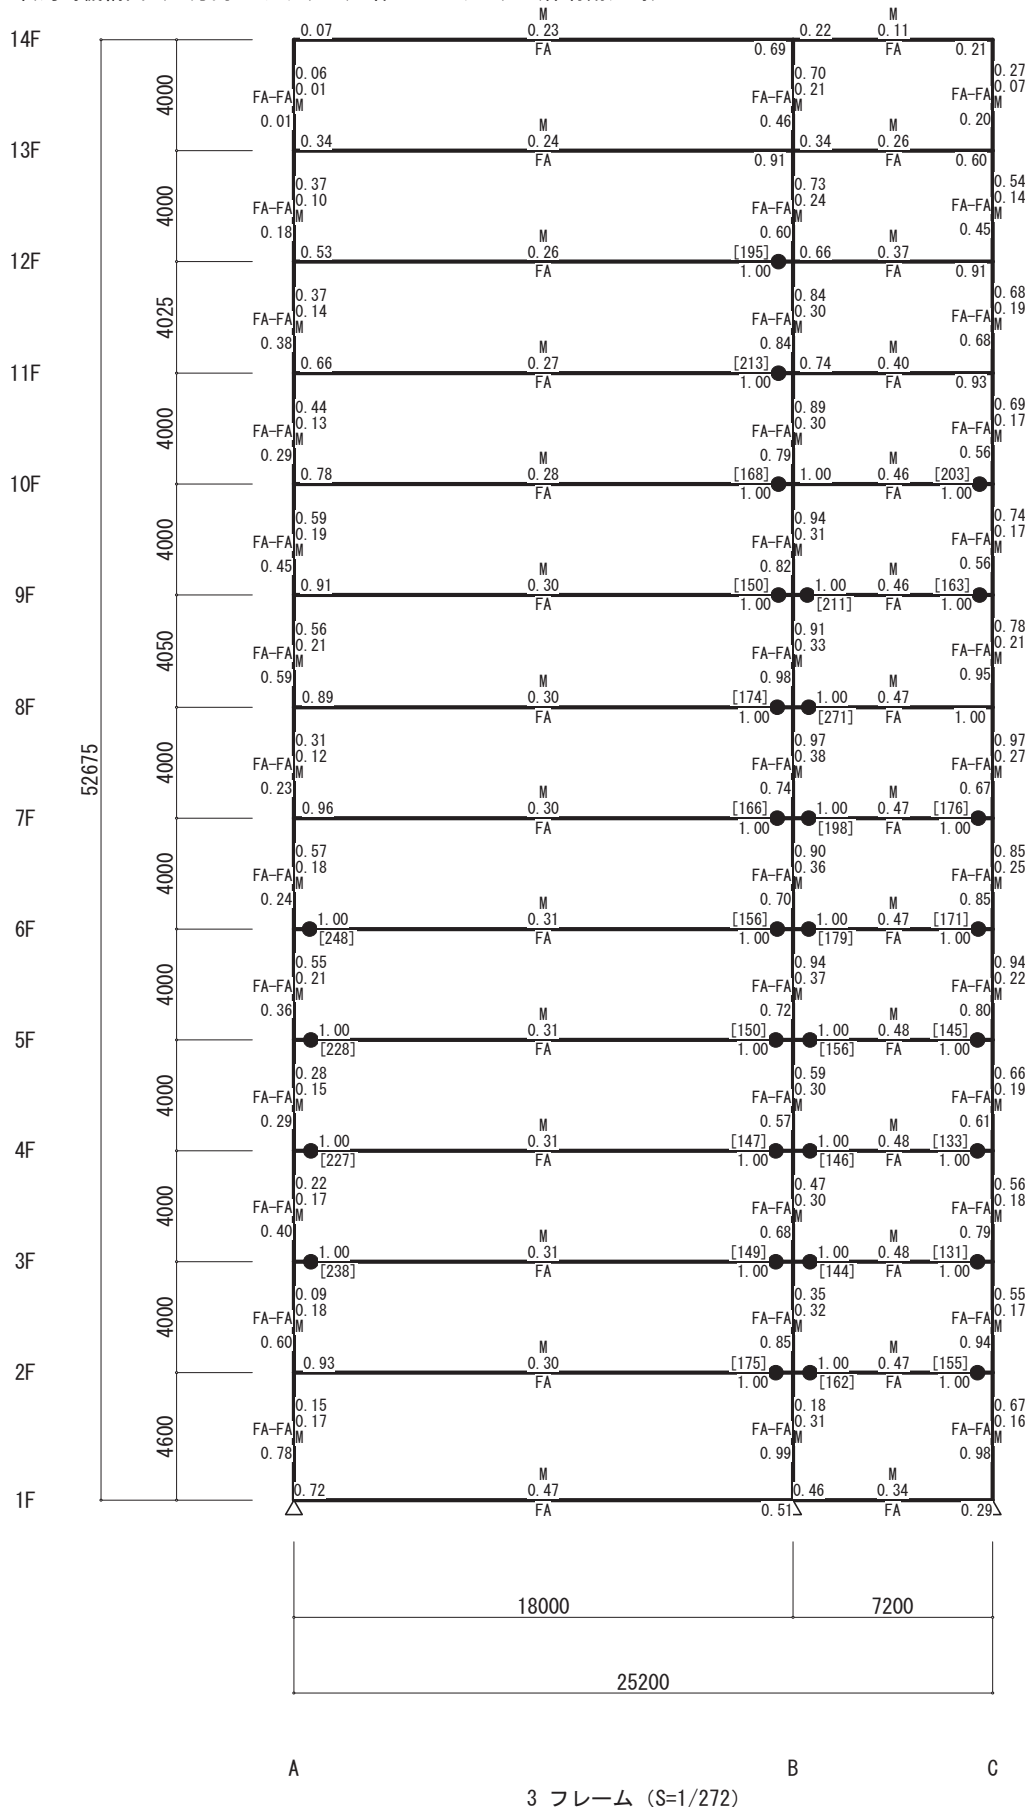


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

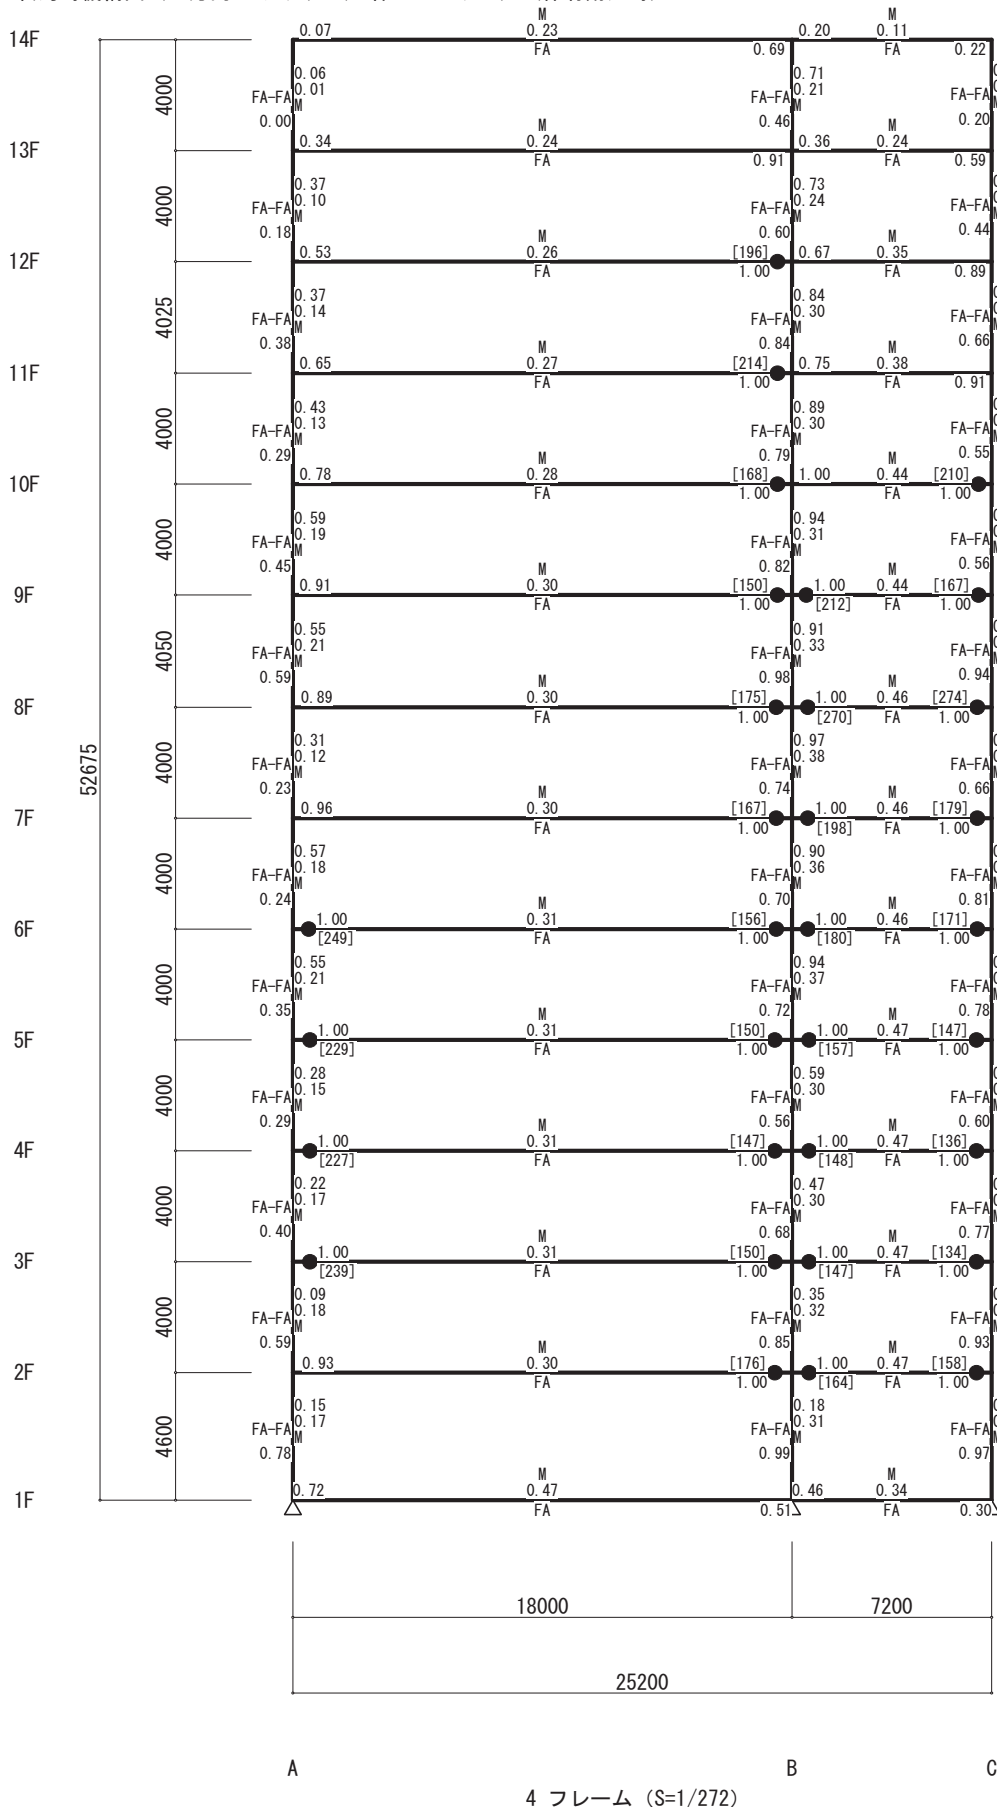


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

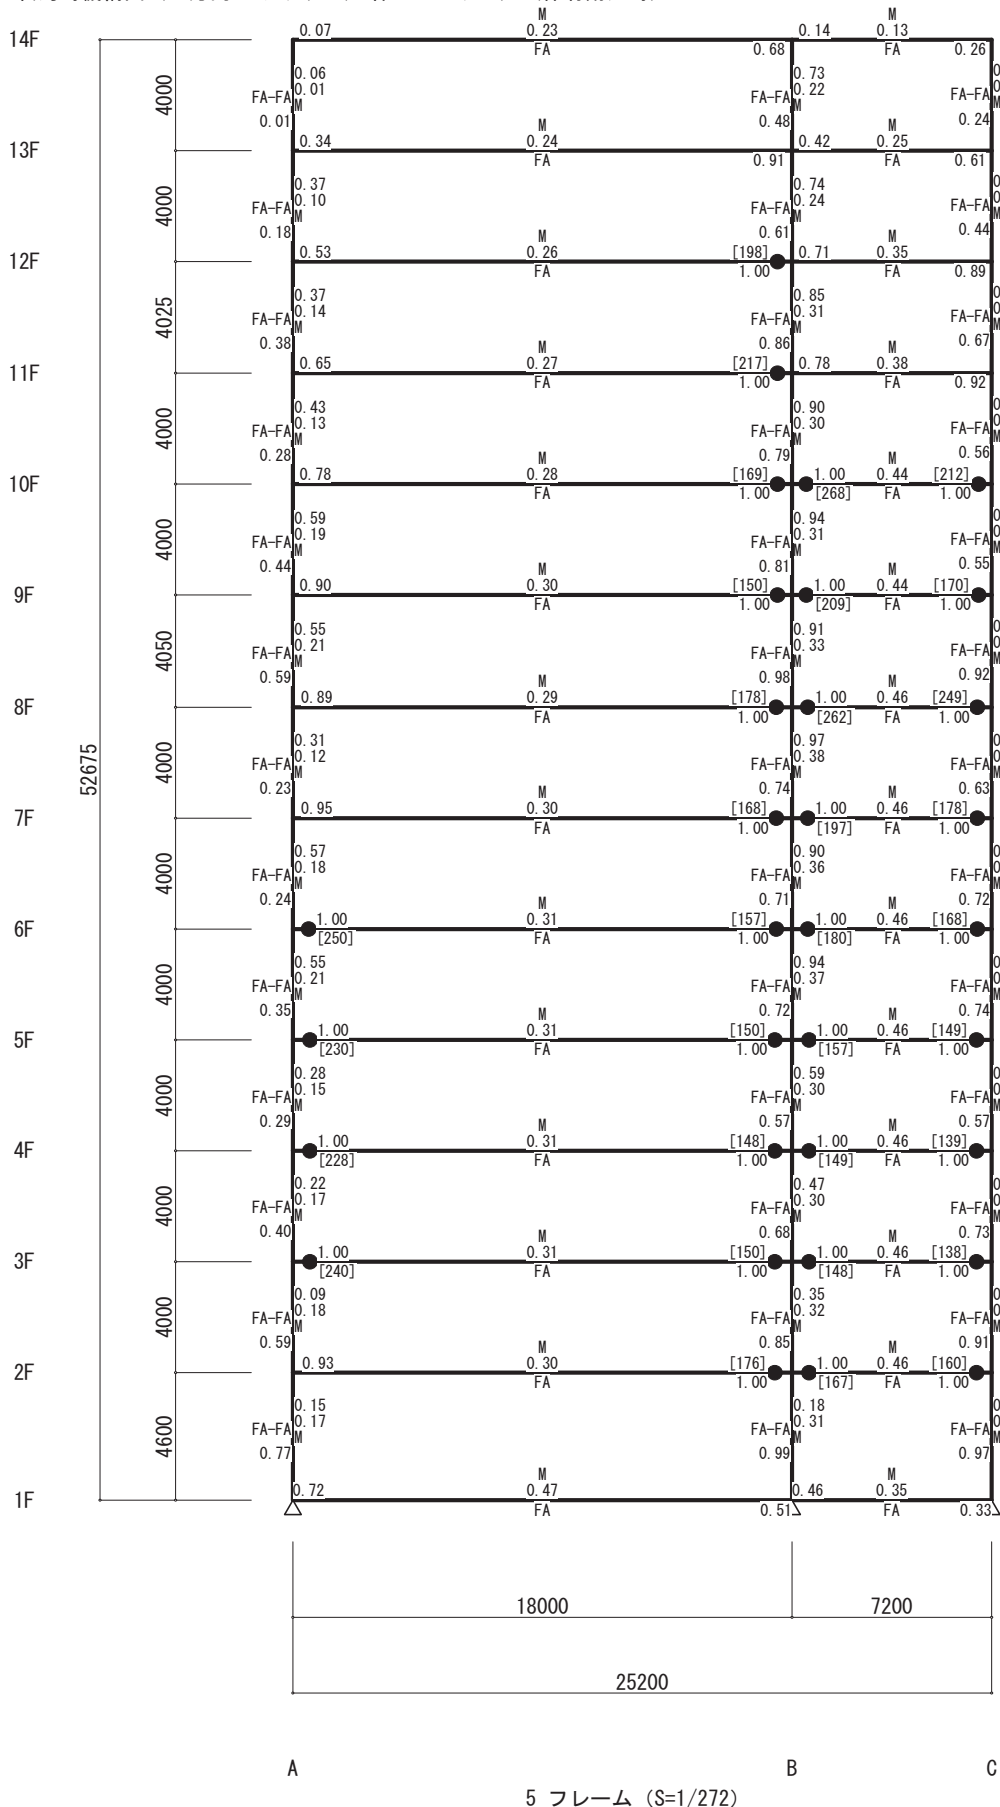


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

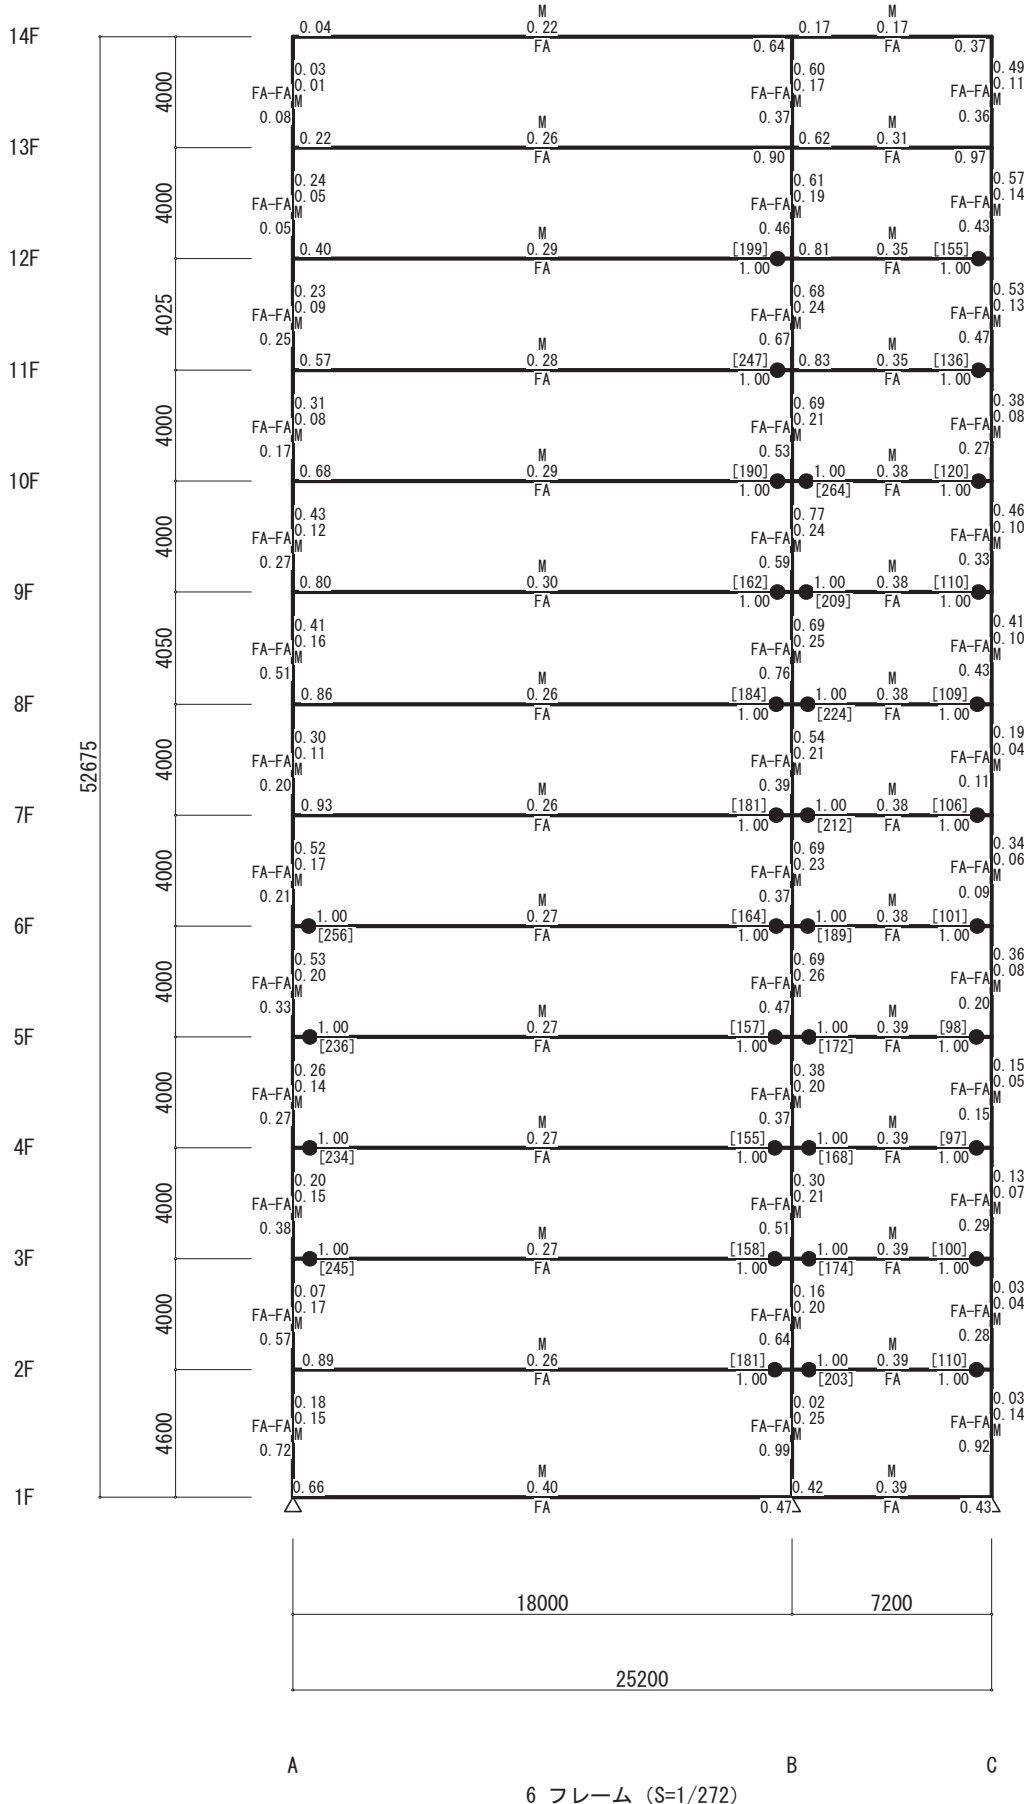


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

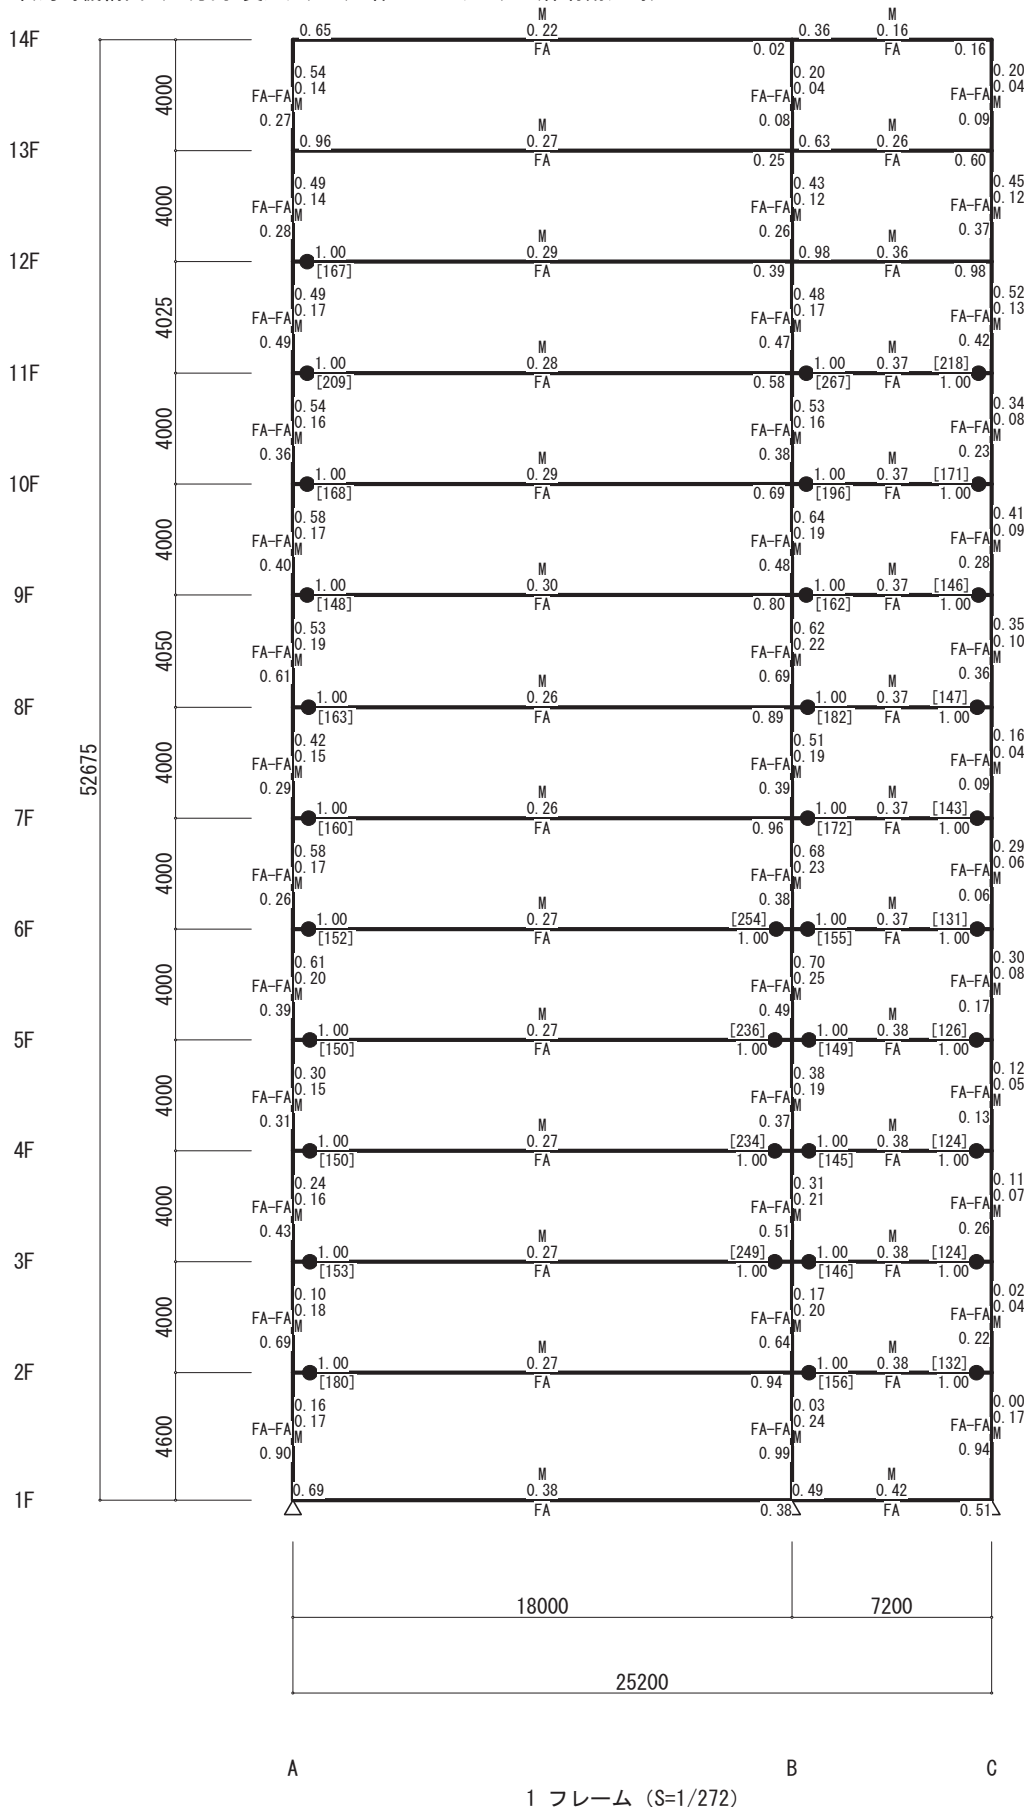


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

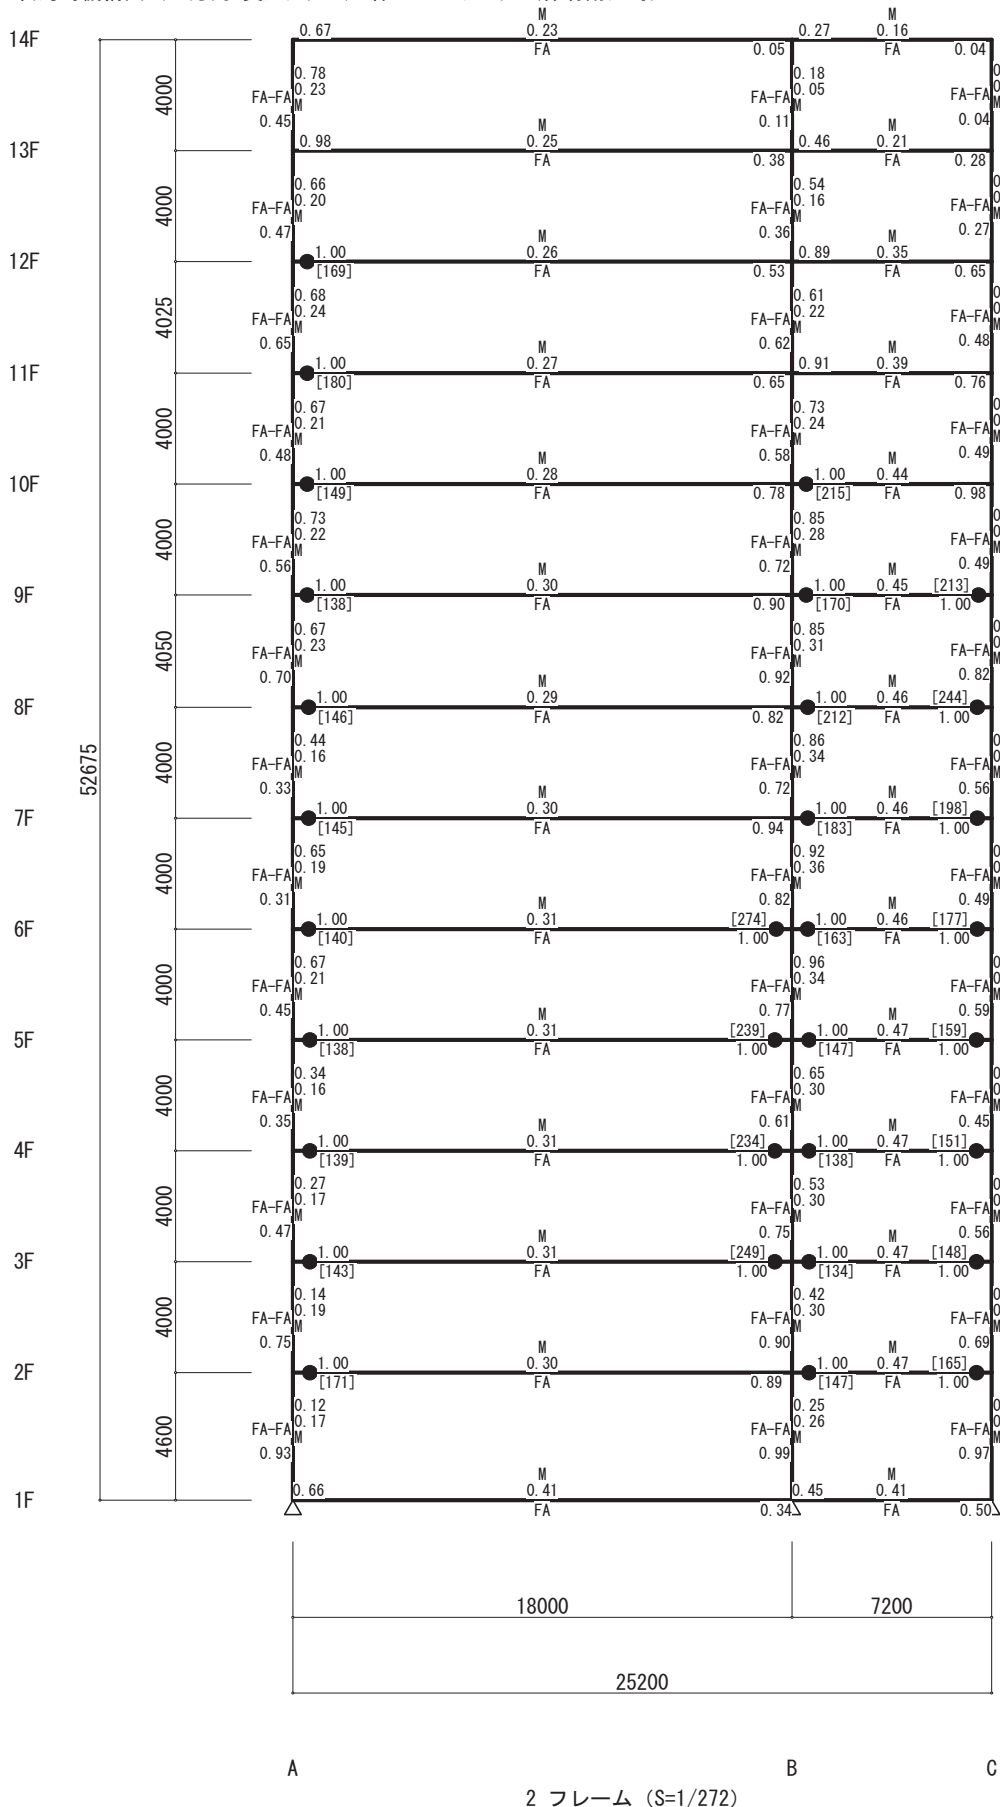


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

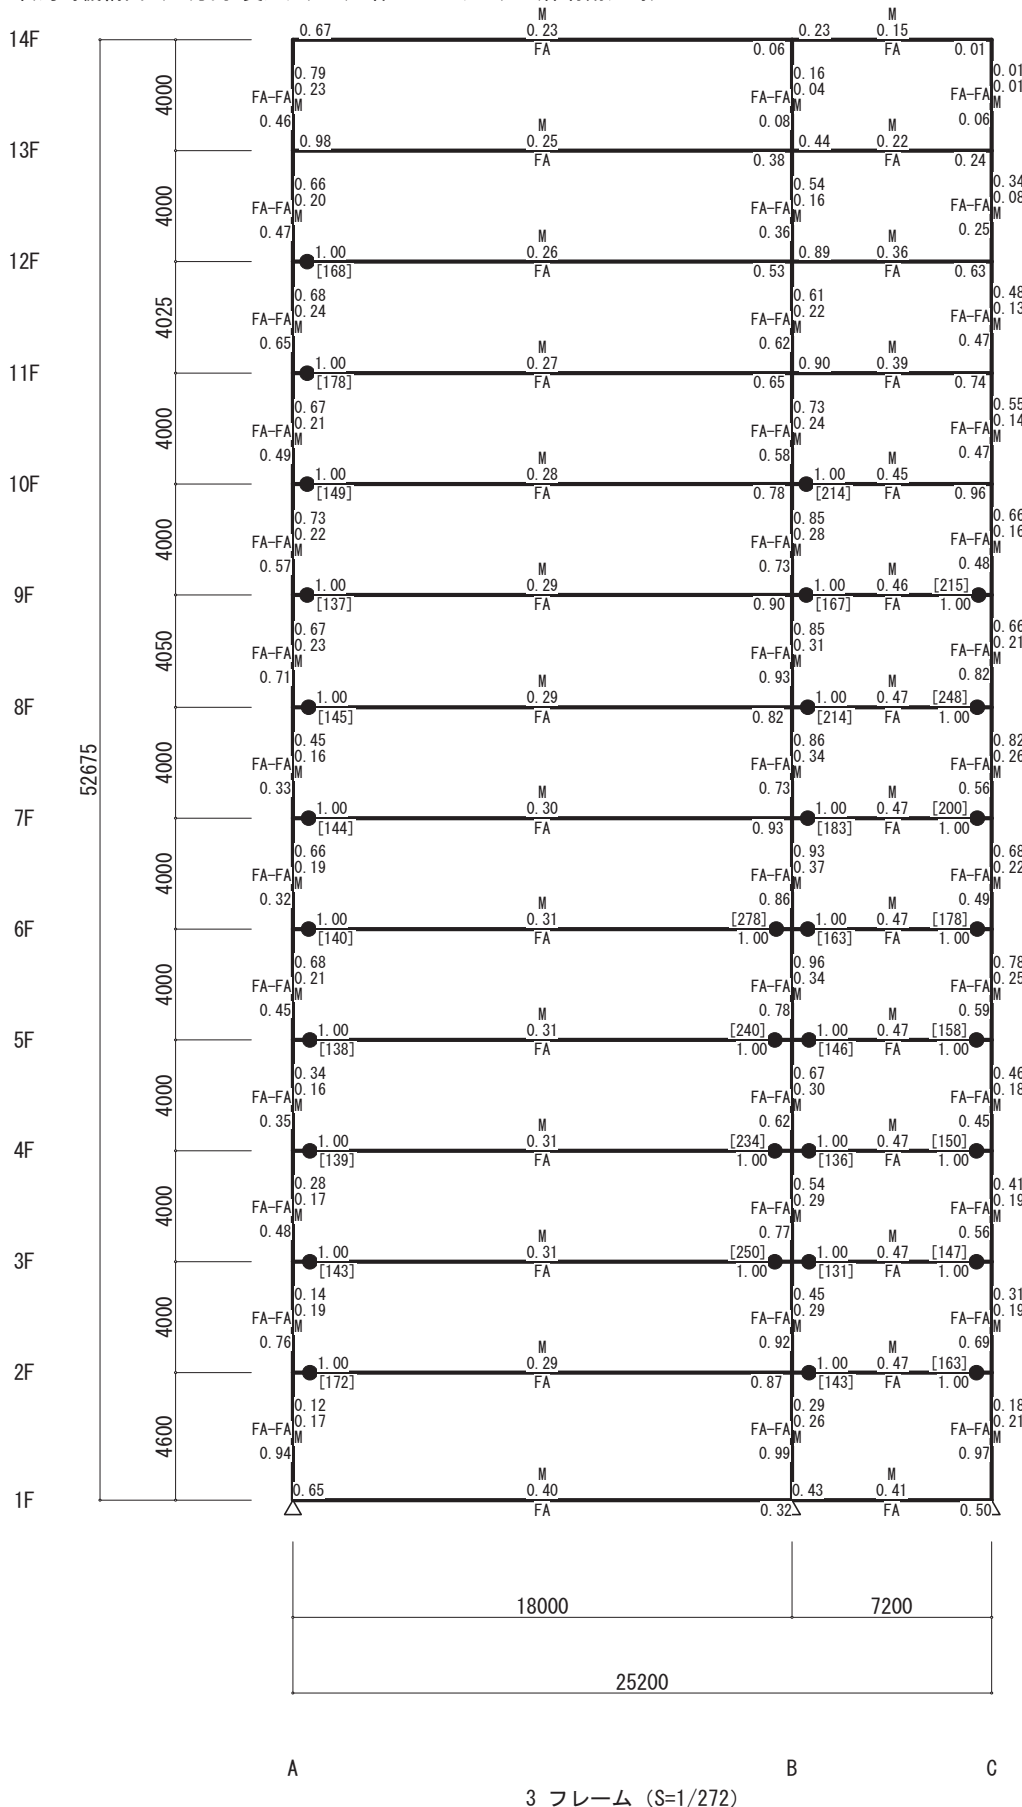


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

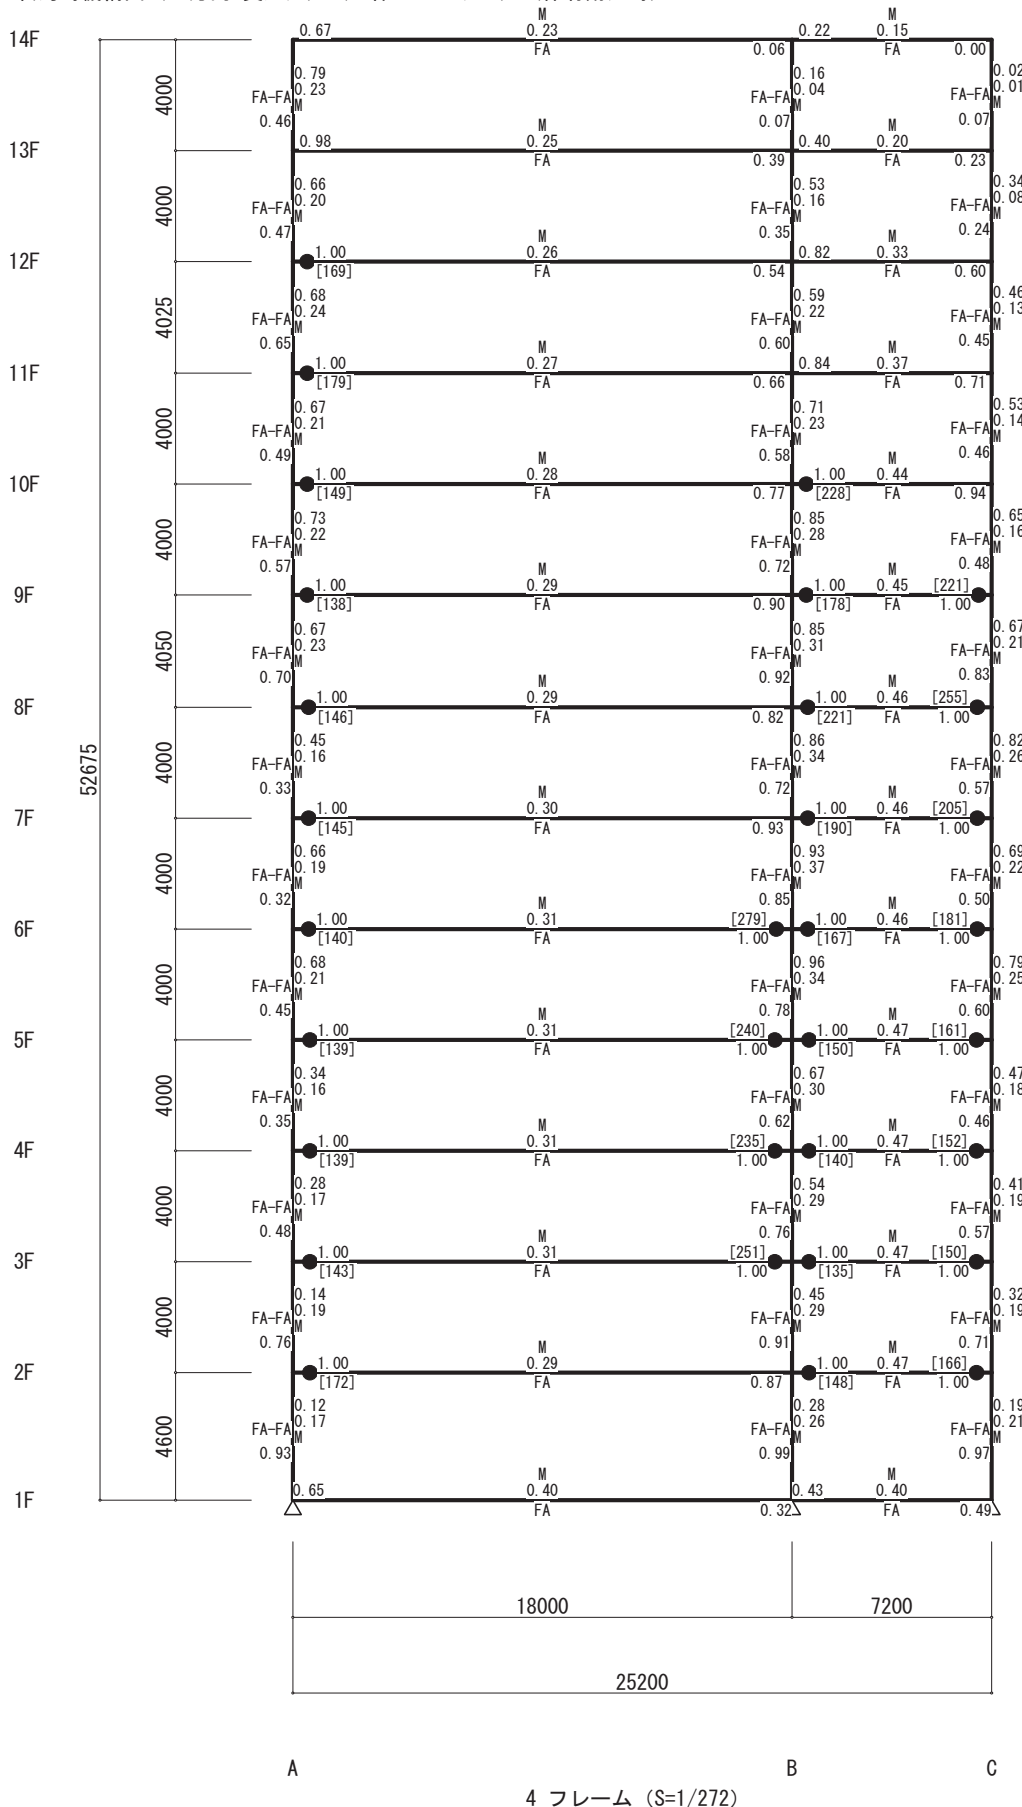

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

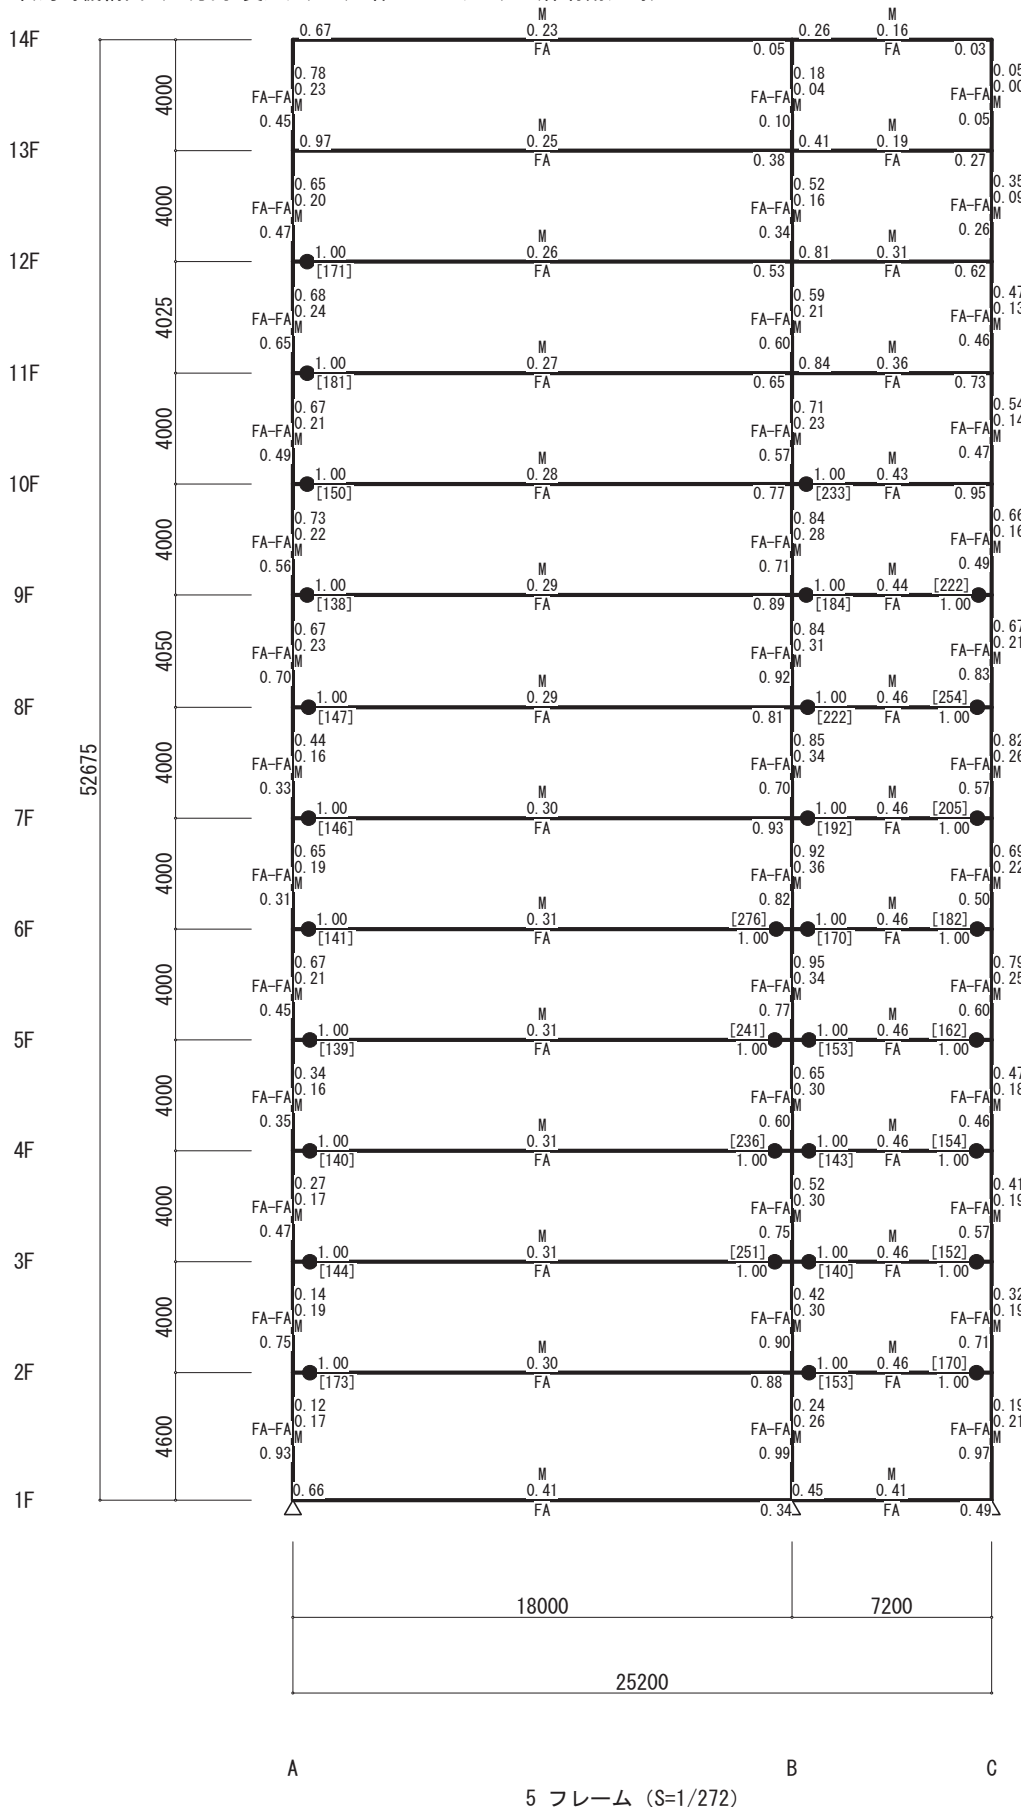

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

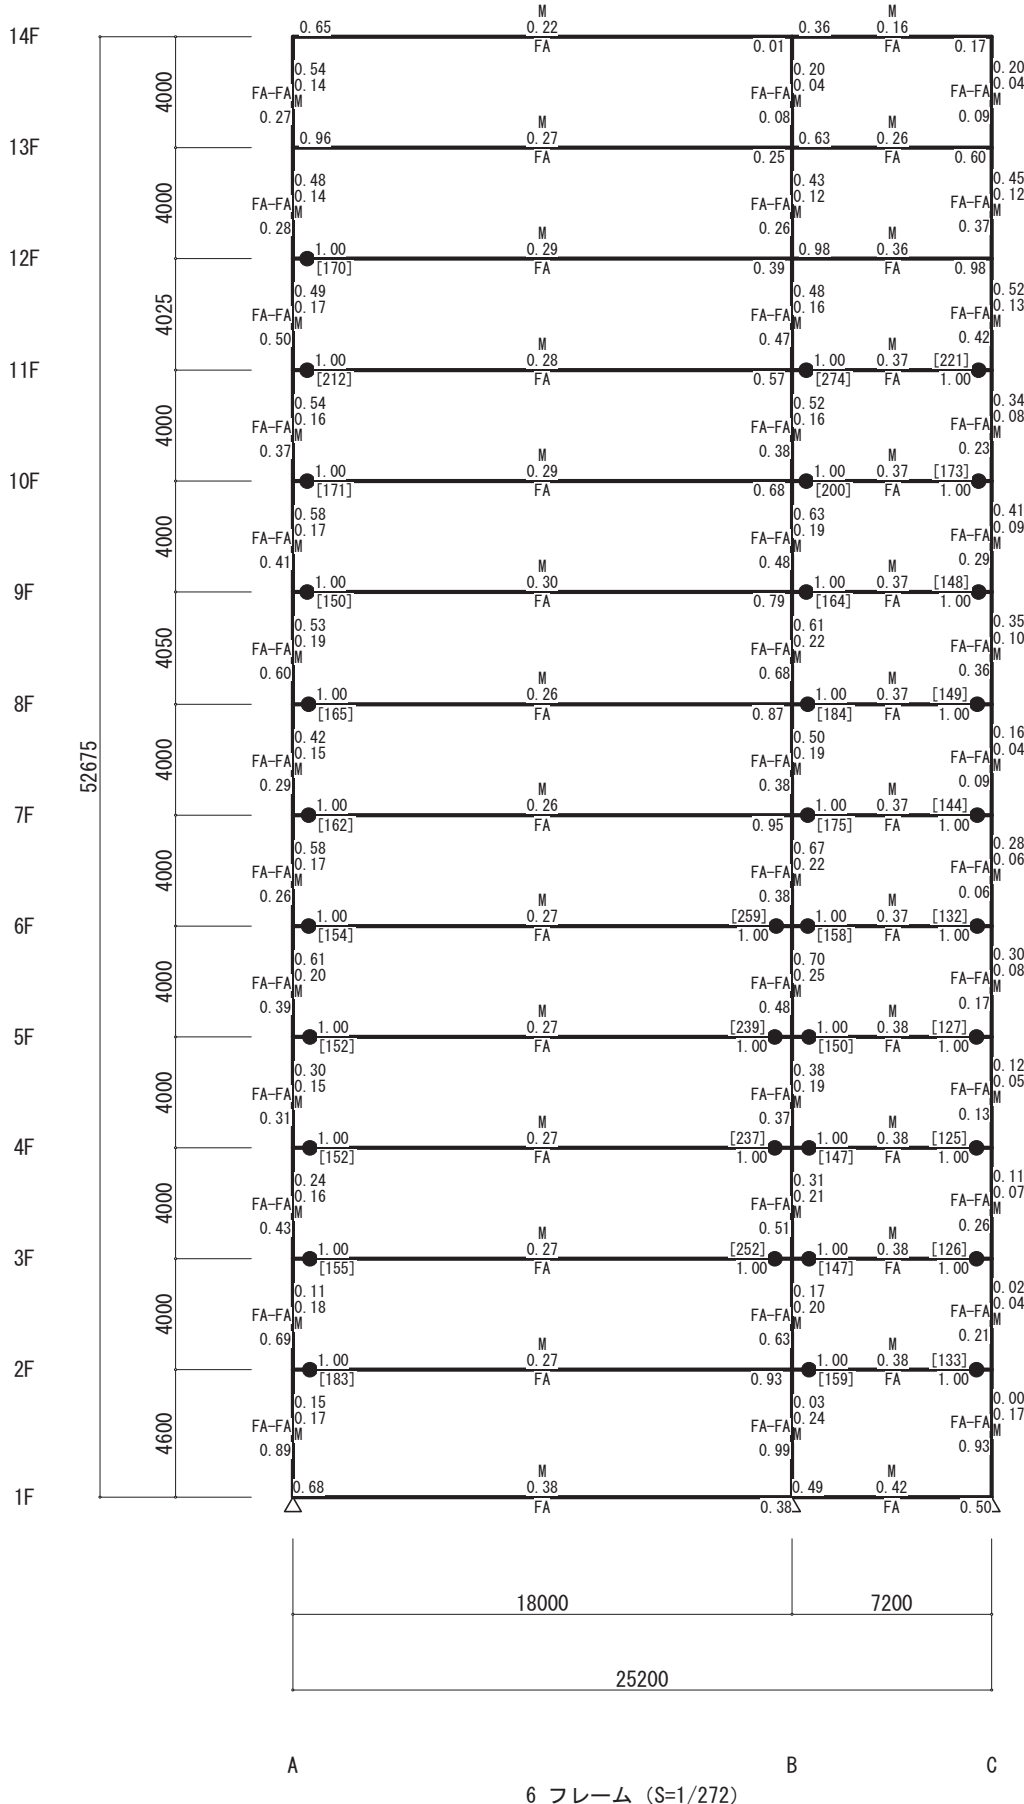

U-5必要保有水平力と判定

U-5. 1耐震性能パラメータと部材ランク

U-5. 1. 1部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①： Ho/D または②： $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
[*]：充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D ：（柱の内のり長さ／柱のせい）または（ $2 \cdot M/Q \cdot D$ ）
 σo ：最終ステップでの軸方向応力度
 Pt ：引張鉄筋比（%）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No ：RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
[*]：「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
（XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
 N/No ：崩壊メカニズム時の軸方向荷重／SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru ：コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
（SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$ ：筋違材の有効細長比（右上り）
 $\lambda e2$ ：筋違材の有効細長比（左上り）
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.046	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.039	----	----	----	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.038	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.045	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	B	C	RC	FA	M	0.030	----	----	----	----

Y 方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----

Y 方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y 方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Y 方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y 方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y 方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Y 方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y 方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y 方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---

Y 方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	----

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.444	19.444	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y 方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード*	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.045	1.23	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.82	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.86	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.89	27.00
		5	6	FA	M	0.038	1.02	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.046	1.26	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.83	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.88	27.00
		5	6	FA	M	0.039	1.04	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.031	0.83	27.00
		2	3	FA	M	0.021	0.57	27.00
		3	4	FA	M	0.021	0.58	27.00
		4	5	FA	M	0.021	0.57	27.00
		5	6	FA	M	0.029	0.78	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.021	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.34	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
5	1F	B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.016	0.43	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.89	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.86	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.82	27.00
		5	6	FA	M	0.045	1.23	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.038	1.04	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.88	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.86	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.83	27.00
		5	6	FA	M	0.046	1.25	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.029	0.78	27.00
		2	3	FA	M	0.021	0.57	27.00
		3	4	FA	M	0.022	0.59	27.00
		4	5	FA	M	0.021	0.56	27.00
		5	6	FA	M	0.031	0.83	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.021	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.021	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.033	0.88	27.00
		B	C	FA	M	0.033	0.88	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.83	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.037	1.00	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.81	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.037	1.00	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.82	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.85	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.033	0.88	27.00
		B	C	FA	M	0.033	0.88	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.029	0.79	27.00
		B	C	FA	M	0.039	1.04	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.032	0.86	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.031	0.85	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.01	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.032	0.85	27.00
		B	C	FA	M	0.037	1.01	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.032	0.86	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.029	0.79	27.00
		B	C	FA	M	0.039	1.04	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.15	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	10F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	10F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
B	14F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	10F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比
b/tf : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[{o}] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外
補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	13F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	1F	6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
B	13F	2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	10F	2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	7F	2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	6F	2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	5F	2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	4F	2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	3F	2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	3F	5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
C	13F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	5F	4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
1	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	1F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
2	13F	B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	10F	B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	7F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	6F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	5F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	4F	B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	3F	B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	2F	B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
3	13F	B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	10F	B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	7F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	6F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	5F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
4	13F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
5	13F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
6	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	1F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
2	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	6F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
3	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
4	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
5	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	2F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
6	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
A	13F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	10F	5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
B	13F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	12F	4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	1F	3	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.44	19.44	o	{o}
C	13F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	3F	2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

U-5. 1. 4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

$$\text{検定比1} = N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / \{(1 - N/NE) \cdot M_{cr}\} \leq 1.0$$

$$\text{検定比2} = M1/M_{pc} \leq 1.0$$

ここに、

N	: 圧縮軸力 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置応力)	(N)
N _{cr}	: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)	(N・mm)
NE	: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
M _{cr}	: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N・mm)
M _{pc}	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	(x10 ² mm ²)
I	: 断面2次モーメント	(x10 ⁴ mm ⁴)
Z _p	: 塑性断面係数	(x10 ³ mm ³)
σ _y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i _x 、i _y	: 断面2次半径 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
l _{kx} 、l _{ky}	: 座屈長さ (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	(x10 ³ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	(x10 ³ N)
MB、MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	(x10 ⁶ N・mm)
N _{crx} 、N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 ³ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10 ⁶ N・mm)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10 ⁶ N・mm)

X方向正加力時 A7フレーム

階名	軸名	A I	Z _p σ _y	i _x i _y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	405.9 97561.4	-338.8 -48.8	16621.9 15705.8	0.96	2984.9 292716.9	0.136 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	293.2 122074.0	370.1 712.3	17034.1 16530.3	0.96	2985.9 292817.8	0.248 0.002	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	698.8 122074.0	896.9 1302.2	17034.1 16530.3	0.94	2980.7 292302.1	0.453 0.004	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	533.3 122074.0	899.8 1289.8	17034.1 16530.3	0.94	2983.3 292563.4	0.442 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	844.2 122074.0	487.3 862.9	17034.1 16530.3	0.93	2977.7 292014.5	0.323 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	416.2 97561.4	-84.9 248.1	16621.9 15705.8	0.98	2984.8 292706.0	0.108 0.001	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	646.2 81480.2	-76.0 877.0	16255.5 15156.2	0.96	2981.6 292392.7	0.327 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	527.9 118919.3	588.3 1537.3	16988.3 16163.9	0.95	2983.4 292570.8	0.526 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1294.3 118919.3	646.3 1798.2	16988.3 16163.9	0.93	2965.1 290780.5	0.646 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1071.4 118919.3	648.7 1808.8	16988.3 16163.9	0.94	2972.0 291456.7	0.638 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1622.6 118919.3	609.5 1590.4	16988.3 16163.9	0.92	2952.6 289553.2	0.597 0.005	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1094.0 81480.2	-36.0 1004.4	16255.5 15156.2	0.94	2971.4 291393.9	0.394 0.003	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	569.9 77114.7	-118.9 1520.4	16136.7 15491.4	0.96	2982.8 292511.7	0.529 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1065.2 117446.6	701.3 2262.1	16966.3 16228.9	0.94	2972.2 291473.4	0.782 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1844.8 117446.6	700.3 2181.9	16966.3 16228.9	0.92	2942.5 288565.3	0.794 0.008	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1634.5 117446.6	699.1 2178.8	16966.3 16228.9	0.92	2952.1 289503.4	0.783 0.008	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2196.7 117446.6	710.8 2235.5	16966.3 16228.9	0.91	2924.0 286742.5	0.829 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	1999.6 77114.7	-114.6 1497.3	16136.7 15491.4	0.93	2934.8 287802.5	0.605 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	381.6 87059.0	-330.8 1908.9	19636.3 19171.7	0.97	3564.2 349530.4	0.543 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	1610.7 131319.8	575.8 2863.1	20681.7 20100.9	0.93	3539.0 347060.7	0.839 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2404.3 131319.8	567.8 2872.5	20681.7 20100.9	0.92	3506.3 343847.0	0.874 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2208.0 131319.8	564.6 2874.4	20681.7 20100.9	0.92	3515.6 344760.0	0.866 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2782.9 131319.8	611.8 2852.7	20681.7 20100.9	0.91	3486.1 341866.5	0.884 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	3039.8 87059.0	-315.6 1933.6	19636.3 19171.7	0.92	3470.7 340357.5	0.677 0.006	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	195.1 87059.0	8.6 2051.1	19636.3 19171.7	0.98	3565.3 349638.9	0.573 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2157.9 131319.8	928.3 2897.3	20681.7 20100.9	0.92	3517.8 344980.9	0.864 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2966.2 131319.8	1052.3 2892.5	20681.7 20100.9	0.90	3475.2 340803.7	0.892 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2784.2 131319.8	1053.5 2895.4	20681.7 20100.9	0.90	3486.0 341858.7	0.886 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3372.2 131319.8	935.9 2861.5	20681.7 20100.9	0.89	3448.8 338208.2	0.904 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	4083.0 87059.0	21.0 2060.6	19636.3 19171.7	0.89	3394.3 332863.3	0.753 0.006	OK
8F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	2697.0 131407.7	1979.6 2440.8	20683.2 19683.6	0.87	3490.9 342341.3	0.745 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	3524.9 116032.3	1585.5 2355.0	20389.2 19683.6	0.85	3437.9 337145.8	0.761 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	3362.2 116032.3	1585.1 2353.6	20389.2 19683.6	0.86	3449.5 338275.6	0.754 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	3967.8 131407.7	1979.1 2436.7	20683.2 19683.6	0.84	3403.8 333798.9	0.795 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	5135.0 96505.1	1260.1 1593.1	19918.8 19095.6	0.79	3294.5 323082.7	0.643 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	3846.0 226720.9	2165.5 3103.2	24106.2 22821.2	0.89	4806.0 471303.5	0.733 0.007	OK
7F	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	4088.0 178578.2	1387.9 1942.1	23660.7 22821.2	0.87	4784.0 469154.8	0.527 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	3948.9 178578.2	1388.0 1942.8	23660.7 22821.2	0.87	4796.8 470405.9	0.521 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	3977.0 226720.9	2163.6 3101.9	24106.2 22821.2	0.89	4794.3 470156.5	0.738 0.007	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	6839.9 186893.8	1326.1 2171.0	23765.7 22401.4	0.85	4440.8 435491.7	0.689 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	4993.4 215648.1	2508.2 2769.2	24080.5 22611.3	0.86	4690.2 459950.4	0.708 0.006	OK
6F	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4653.0 163529.4	1781.7 2158.3	23450.8 22611.3	0.85	4727.7 463626.4	0.584 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4540.3 163529.4	1781.6 2158.2	23450.8 22611.3	0.85	4739.5 464786.2	0.579 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	3993.6 215648.1	2507.0 2769.0	24080.5 22611.3	0.87	4792.8 470008.4	0.670 0.006	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	8553.1 178578.2	1658.6 1975.2	23660.7 22191.5	0.80	4139.8 405972.0	0.718 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	6137.5 195804.0	3096.3 2390.7	23870.6 22191.5	0.84	4544.8 445694.9	0.818 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	5214.0 138623.4	2399.1 1678.1	23031.1 22191.5	0.84	4664.5 457429.7	0.653 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	5127.8 138623.4	2399.2 1678.2	23031.1 22191.5	0.84	4674.7 458428.2	0.650 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	4006.3 195804.0	3094.5 2389.6	23870.6 22191.5	0.87	4791.6 469894.6	0.735 0.007	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	10264.1 150305.7	2369.9 1573.6	23240.9 21561.9	0.78	3772.3 369933.3	0.876 0.006	OK
4F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	7291.3 295493.1	4097.0 1806.4	31796.4 29739.4	0.89	7143.7 700554.7	0.730 0.006	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	5777.6 200065.6	3238.1 1087.7	30685.5 29739.4	0.89	7344.1 720210.5	0.579 0.004	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	5719.5 200065.6	3237.6 1087.7	30685.5 29739.4	0.89	7350.9 720873.5	0.577 0.004	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	4015.5 295493.1	4103.2 1804.6	31796.4 29739.4	0.92	7518.9 737355.4	0.631 0.006	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	11999.1 231747.9	3241.4 865.0	31158.6 28793.3	0.86	6223.6 610323.6	0.798 0.005	OK
3F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	8447.9 271598.2	5163.5 750.0	31631.6 29266.4	0.90	6959.2 682468.9	0.912 0.008	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	6343.8 186607.2	4292.9 203.1	30449.0 29266.4	0.90	7274.6 713391.7	0.739 0.006	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	6313.9 186607.2	4294.2 203.5	30449.0 29266.4	0.90	7278.4 713766.5	0.739 0.006	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	4026.8 271598.2	5146.5 743.9	31631.6 29266.4	0.93	7518.0 737264.9	0.770 0.007	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	13735.5 200065.6	4299.4 -51.1	30685.5 28320.3	0.87	5770.8 565925.7	1.008 0.008	NG
2F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	9605.0 271598.2	6262.3 -322.3	31631.6 29266.4	0.91	6747.6 661712.9	1.098 0.009	NG
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	6907.3 200065.6	5509.2 -884.1	30685.5 29266.4	0.92	7198.9 705972.1	0.921 0.008	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	6903.3 200065.6	5502.7 -885.0	30685.5 29266.4	0.92	7199.5 706027.1	0.920 0.008	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	4031.0 271598.2	6628.2 -360.0	31631.6 29266.4	0.94	7517.7 737231.4	0.963 0.009	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	15463.3 215034.3	5018.9 -1076.8	30922.1 28320.3	0.89	5259.7 515801.1	1.176 0.010	NG
1F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	10781.4 267533.1	6498.4 -1301.5	31588.3 30500.3	0.92	6504.6 637886.6	1.164 0.010	NG
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	7476.5 223435.2	7067.2 -2143.3	31044.3 30500.3	0.94	7116.0 697836.9	1.136 0.010	NG
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	7486.8 223435.2	7063.7 -2136.3	31044.3 30500.3	0.94	7114.4 697685.0	1.136 0.010	NG
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	4015.7 267533.1	7453.6 -1790.4	31588.3 30500.3	0.95	7518.9 737353.5	1.071 0.010	NG
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	17171.7 243996.8	4745.9 -1620.3	31316.3 30500.3	0.91	4711.3 462018.2	1.169 0.010	NG

X 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	547.3 102326.2	-223.8 82.3	16713.5 16713.5	0.98	2983.1 292544.0	0.106 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	553.4 125355.9	488.4 877.4	17079.9 16942.5	0.95	2983.0 292535.5	0.312 0.003	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	935.7 125355.9	966.4 1425.0	17079.9 16942.5	0.93	2975.6 291805.6	0.501 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	763.0 125355.9	976.3 1466.5	17079.9 16942.5	0.94	2979.4 292181.7	0.507 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	1072.9 125355.9	638.7 1087.7	17079.9 16896.7	0.93	2972.0 291452.5	0.404 0.004	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	540.6 102326.2	52.2 413.5	16713.5 16713.5	0.96	2983.2 292553.4	0.166 0.001	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	828.7 85105.6	-63.3 1030.1	16347.1 16255.5	0.95	2978.1 292047.8	0.383 0.004	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	938.7 125355.9	601.6 1676.8	17079.9 16805.1	0.94	2975.5 291798.5	0.588 0.006	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1597.3 125355.9	648.4 1904.4	17079.9 16805.1	0.92	2953.7 289657.6	0.692 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1413.1 125355.9	644.7 1891.4	17079.9 16805.1	0.93	2960.9 290368.5	0.679 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	1816.5 125355.9	611.0 1727.1	17079.9 16759.3	0.92	2943.9 288698.3	0.647 0.006	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1314.1 85105.6	-21.6 1164.0	16347.1 16255.5	0.94	2964.5 290714.3	0.453 0.004	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	889.4 84051.6	-102.7 1492.5	16321.0 16413.2	0.95	2976.7 291914.1	0.535 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1564.6 120562.3	720.8 2234.6	17012.4 16874.1	0.92	2955.0 289790.0	0.794 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2278.8 120562.3	720.0 2168.5	17012.4 16920.2	0.91	2919.2 286271.1	0.807 0.008	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2082.6 120562.3	715.2 2173.8	17012.4 16920.2	0.91	2930.3 287368.2	0.799 0.008	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2454.4 120562.3	723.2 2220.7	17012.4 16874.1	0.91	2908.3 285205.7	0.833 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2235.2 84051.6	-98.6 1467.7	16321.0 16413.2	0.92	2921.7 286523.5	0.603 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	846.0 94718.4	-345.4 1896.6	19868.6 20100.9	0.96	3558.4 348955.4	0.559 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2167.0 138240.3	583.1 2845.6	20797.8 20855.9	0.92	3517.4 344941.0	0.854 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2957.8 138240.3	572.4 2853.7	20797.8 20855.9	0.91	3475.7 340853.9	0.888 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2749.9 138240.3	564.3 2858.8	20797.8 20855.9	0.92	3487.9 342050.6	0.881 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3088.2 138240.3	600.9 2842.8	20797.8 20797.8	0.91	3467.6 340058.6	0.890 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	3263.0 94718.4	-329.9 1922.2	19868.6 20100.9	0.92	3456.2 338938.9	0.680 0.006	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	805.1 90767.6	-39.4 2071.2	19752.5 20100.9	0.95	3559.0 349023.5	0.600 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2763.1 138240.3	885.7 2895.8	20797.8 20797.8	0.91	3487.2 341976.9	0.885 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3633.6 138240.3	1006.9 2894.1	20797.8 20855.9	0.89	3429.9 336360.6	0.917 0.009	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3418.6 138240.3	1003.5 2902.1	20797.8 20797.8	0.89	3445.5 337890.1	0.911 0.009	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3726.9 138240.3	883.6 2878.5	20797.8 20797.8	0.89	3422.9 335668.4	0.920 0.009	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	4289.9 90767.6	-26.8 2080.9	19752.5 20100.9	0.89	3376.4 331115.9	0.764 0.006	OK
8F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	764.9 100896.6	1240.5 1625.9	20036.4 19918.8	0.92	3559.7 349087.2	0.463 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	3356.8 138425.2	1974.9 2484.0	20800.8 20800.8	0.86	3449.8 338312.1	0.776 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4309.5 121841.1	1578.5 2401.0	20506.8 20800.8	0.84	3374.7 330946.1	0.799 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4094.2 121841.1	1578.5 2403.7	20506.8 20800.8	0.85	3393.3 332771.0	0.791 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	4381.3 138425.2	1972.4 2488.1	20800.8 20800.8	0.84	3368.3 330316.6	0.816 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	5326.6 100896.6	1252.5 1639.9	20036.4 19918.8	0.80	3273.9 321060.9	0.655 0.005	OK
7F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	120.1 195804.0	1303.3 2155.0	23870.6 23240.9	0.98	4974.6 487845.2	0.430 0.004	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4446.7 238669.1	2157.2 3104.4	24106.2 24106.2	0.88	4749.1 465728.1	0.747 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4946.2 186893.8	1380.8 1944.9	23765.7 24106.2	0.86	4695.5 460476.0	0.554 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4772.0 186893.8	1380.7 1944.6	23765.7 24106.2	0.86	4714.9 462371.2	0.547 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4473.3 238669.1	2155.7 3104.3	24106.2 24106.2	0.88	4746.4 465462.1	0.748 0.007	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	6968.1 195804.0	1319.6 2174.7	23870.6 23240.9	0.85	4420.6 433509.8	0.684 0.005	OK
6F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	5497.6 226720.9	2505.0 2777.7	24106.2 24106.2	0.85	4629.8 454029.1	0.716 0.006	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	5571.6 170805.4	1774.9 2166.0	23555.8 24106.2	0.84	4620.5 453112.3	0.613 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 555	5453.9 170805.4	1774.9 2166.1	23555.8 24106.2	0.84	4635.3 454565.8	0.608 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	4589.5 226720.9	2499.4 2777.4	24106.2 24106.2	0.86	4734.4 464283.3	0.683 0.006	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	8612.4 186893.8	1648.3 1982.9	23765.7 23031.1	0.80	4128.2 404833.5	0.710 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	6578.3 205367.0	3096.8 2392.8	23975.5 23975.5	0.84	4480.8 439421.0	0.815 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	6217.7 150305.7	2416.8 1682.8	23240.9 24080.5	0.83	4533.5 444585.9	0.687 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 583	6151.7 150305.7	2416.7 1682.9	23240.9 23975.5	0.83	4542.8 445499.5	0.684 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	4726.0 205367.0	3113.6 2393.4	23975.5 23975.5	0.87	4719.9 462860.3	0.752 0.007	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	10271.2 163529.4	2400.5 1578.8	23450.8 22611.3	0.79	3770.6 369768.9	0.862 0.006	OK
4F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	7655.9 322685.8	4134.5 1800.4	31796.4 31796.4	0.89	7088.5 695140.9	0.731 0.006	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	6859.5 231747.9	3272.9 1066.2	31158.6 31796.4	0.89	7205.6 706625.3	0.609 0.005	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	6852.7 231747.9	3272.6 1066.3	31158.6 31796.4	0.89	7206.5 706719.0	0.609 0.005	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 639	4869.0 322685.8	4138.0 1780.8	31796.4 31796.4	0.91	7442.1 729821.4	0.652 0.006	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	11958.7 250488.7	3267.2 831.6	31395.1 30212.5	0.86	6233.4 611285.4	0.781 0.005	OK
3F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	8738.5 295493.1	5187.1 711.0	31796.4 31796.4	0.90	6908.6 677506.8	0.903 0.008	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	7505.8 200065.6	4313.8 168.0	30685.5 31796.4	0.90	7111.5 697400.9	0.769 0.006	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	7561.3 200065.6	4314.3 168.3	30685.5 31796.4	0.90	7103.0 696570.3	0.771 0.006	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	5025.2 295493.1	5178.2 708.3	31796.4 31796.4	0.93	7426.4 728285.4	0.793 0.007	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	13659.9 231747.9	4355.5 -80.0	31158.6 29739.4	0.88	5791.8 567985.5	0.990 0.008	OK
2F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	9864.5 295493.1	6363.9 -355.2	31796.4 31796.4	0.91	6696.4 656693.8	1.093 0.010	NG
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	8169.5 215034.3	5768.1 -923.2	30922.1 31796.4	0.92	7006.1 687064.5	0.981 0.008	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 653	8278.4 215034.3	5763.8 -923.4	30922.1 31796.4	0.92	6988.0 685285.1	0.984 0.008	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	5183.9 295493.1	6850.2 -418.2	31796.4 31796.4	0.94	7410.0 726675.9	1.014 0.009	NG
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	15378.7 231747.9	5100.1 -1139.1	31158.6 29976.0	0.90	5286.1 518394.1	1.153 0.010	NG
1F	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	11079.7 280599.3	6441.6 -1388.1	31724.3 31724.3	0.92	6438.5 631406.0	1.154 0.010	NG
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	8861.4 243996.8	6838.0 -2386.0	31316.3 31724.3	0.94	6886.7 675356.2	1.149 0.010	NG
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	8992.6 243996.8	6816.0 -2379.6	31316.3 31724.3	0.94	6863.0 673030.0	1.151 0.010	NG
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	5311.6 280599.3	7365.8 -1986.6	31724.3 31724.3	0.95	7396.5 725344.1	1.096 0.010	NG
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	17140.6 243996.8	4760.0 -1694.6	31316.3 30772.3	0.91	4721.3 462999.9	1.167 0.010	NG

X方向正加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	80.8 31364.6	5.4 132.5	7515.2 7701.1	0.97	1171.3 114863.2	0.121 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	247.8 40300.1	250.2 376.3	7780.8 7754.2	0.93	1170.0 114741.6	0.334 0.003	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	250.5 40300.1	360.6 470.1	7780.8 7780.8	0.93	1170.0 114738.6	0.408 0.004	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	207.5 39245.0	378.9 531.1	7754.2 7754.2	0.94	1170.5 114782.3	0.454 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	301.8 38230.8	291.4 457.0	7727.7 7727.7	0.93	1169.4 114675.8	0.404 0.004	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	245.3 31364.6	108.2 257.5	7515.2 7701.1	0.94	1170.1 114744.3	0.240 0.002	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	130.4 24076.5	54.6 371.5	7196.5 7621.5	0.96	1171.0 114840.0	0.324 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	550.5 40300.1	369.3 653.5	7780.8 7727.7	0.91	1164.6 114206.2	0.585 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	593.0 40300.1	422.8 742.0	7780.8 7780.8	0.90	1163.5 114098.4	0.658 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	506.3 38230.8	381.9 709.7	7727.7 7727.7	0.91	1165.6 114309.8	0.625 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	556.5 35413.5	327.1 633.1	7648.0 7674.6	0.90	1164.4 114191.4	0.570 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	629.3 24076.5	72.2 420.3	7196.5 7621.5	0.91	1162.5 114000.2	0.421 0.004	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	126.3 27021.4	15.6 514.8	7340.8 7554.6	0.96	1171.1 114842.3	0.443 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	838.8 39801.1	549.8 945.9	7768.4 7741.6	0.89	1155.5 113318.6	0.839 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	926.1 39801.1	904.4 1061.9	7768.4 7768.4	0.86	1152.1 112977.6	0.916 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	815.7 38759.0	548.9 940.2	7741.6 7741.6	0.89	1156.4 113403.6	0.831 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 544	773.0 37757.4	336.1 818.2	7714.9 7714.9	0.90	1157.9 113553.6	0.741 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	1027.4 27021.4	21.1 511.7	7340.8 7554.6	0.90	1147.6 112538.7	0.548 0.005	OK
10F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	65.0 39077.1	-103.9 731.8	10785.9 10867.2	0.98	1657.0 162500.3	0.441 0.005	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1057.6 55053.1	540.5 1440.8	11355.1 11355.1	0.90	1640.6 160892.8	0.895 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1272.5 55053.1	886.5 1586.2	11355.1 11355.1	0.88	1633.3 160170.3	0.976 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1241.3 55053.1	552.5 1453.4	11355.1 11355.1	0.90	1634.4 160283.4	0.914 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1001.4 53611.8	271.5 1158.5	11314.5 11355.1	0.92	1642.4 161059.8	0.741 0.007	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1498.9 39077.1	-94.0 745.6	10785.9 10867.2	0.91	1624.1 159265.3	0.567 0.005	OK
9F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	5.2 39077.1	83.2 820.6	10785.9 10785.9	0.99	1657.1 162506.3	0.493 0.005	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1286.6 55053.1	720.7 1387.1	11355.1 11355.1	0.88	1632.8 160118.2	0.871 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1625.3 55053.1	1014.5 1540.8	11355.1 11355.1	0.86	1618.2 158695.5	0.965 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1668.6 55053.1	724.8 1385.3	11355.1 11355.1	0.87	1616.1 158489.9	0.895 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1227.3 53611.8	468.3 1176.5	11314.5 11355.1	0.89	1634.9 160333.4	0.758 0.007	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	1973.9 39077.1	91.8 828.3	10785.9 10785.9	0.88	1599.8 156885.6	0.644 0.005	OK
8F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	1526.1 48394.4	804.9 1201.2	11152.4 11317.1	0.85	1622.8 159146.4	0.774 0.008	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	547 533	1981.3 50944.8	1004.0 1414.0	11234.7 11317.1	0.83	1599.4 156843.4	0.914 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	2087.2 48394.4	810.6 1208.7	11152.4 11317.1	0.83	1593.0 156221.9	0.817 0.008	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	576 533	1431.3 46030.9	604.7 963.1	11070.1 11317.1	0.86	1627.0 159551.2	0.643 0.006	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	690 690	2430.4 32083.3	309.6 614.6	10411.4 10411.4	0.79	1570.2 153985.3	0.552 0.004	OK
7F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	1892.6 93121.7	810.0 1161.9	16530.3 17079.9	0.88	2940.2 288336.3	0.463 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	2385.9 102326.2	1070.3 1474.4	16713.5 17079.9	0.87	2912.6 285631.0	0.582 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	2511.1 88978.4	816.7 1169.7	16438.7 17079.9	0.86	2904.6 284844.7	0.498 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	1594.2 81480.2	558.2 867.9	16255.5 17079.9	0.89	2953.8 289670.2	0.360 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 794	2885.2 55166.7	183.9 428.9	15339.4 15339.4	0.84	2878.2 282257.3	0.315 0.002	OK
6F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2306.0 85105.6	980.3 1151.9	16347.1 17079.9	0.85	2917.5 286111.5	0.477 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2806.1 93121.7	1238.4 1388.6	16530.3 17079.9	0.84	2884.1 282834.0	0.570 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	2932.6 81480.2	987.0 1158.7	16255.5 17079.9	0.82	2874.6 281903.5	0.512 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	1731.9 74891.3	727.9 918.9	16072.2 17079.9	0.86	2947.8 289083.1	0.380 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	3335.4 48106.8	355.0 573.7	14973.0 14973.0	0.79	2841.6 278667.6	0.385 0.002	OK
5F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	2692.9 78081.6	1290.5 956.5	16163.9 16988.3	0.84	2892.2 283632.0	0.542 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	3209.7 85105.6	1512.6 1205.8	16347.1 17034.1	0.83	2852.4 279721.7	0.631 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	3342.0 74891.3	1296.7 963.4	16072.2 16988.3	0.82	2841.0 278610.7	0.579 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	1853.2 69070.5	1075.6 715.3	15889.0 16988.3	0.86	2942.1 288525.5	0.436 0.004	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	3773.2 42320.3	752.1 355.7	14606.6 14789.8	0.78	2800.9 274677.9	0.474 0.003	OK
4F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3100.8 111461.2	1603.9 649.1	22395.5 23563.5	0.88	4351.6 426750.0	0.466 0.004	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	3625.3 116015.3	1871.0 937.7	22512.3 23621.9	0.87	4315.5 423208.5	0.537 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	3755.5 103122.0	1612.7 657.9	22161.9 23563.5	0.87	4305.7 422243.6	0.495 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	1962.9 89024.2	1342.5 368.3	21694.7 23446.7	0.91	4410.6 432534.8	0.370 0.003	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	4207.7 54043.1	973.0 -44.7	19825.9 20293.1	0.87	4268.8 418628.7	0.418 0.002	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3512.4 103122.0	2151.5 322.9	22161.9 23446.7	0.89	4323.8 424017.1	0.606 0.005	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	4045.2 111461.2	2379.5 561.5	22395.5 23505.1	0.88	4282.5 419974.3	0.670 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	4170.1 95684.9	2153.4 329.0	21928.3 23446.7	0.88	4272.0 418944.4	0.635 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 597	2068.8 89024.2	1935.1 93.2	21694.7 23329.9	0.92	4406.3 432106.4	0.505 0.004	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1075 1019	4638.7 48535.4	1552.2 -264.4	19358.7 19825.9	0.87	4229.8 414800.6	0.576 0.004	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3879.9 103122.0	2519.5 -240.0	22161.9 23446.7	0.91	4296.0 421289.7	0.712 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4450.5 111461.2	2859.0 39.8	22395.5 23563.5	0.90	4247.3 416517.9	0.800 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	4581.4 95684.9	2545.4 -227.5	21928.3 23446.7	0.90	4235.2 415331.1	0.750 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	2179.4 89024.2	2172.7 -516.2	21694.7 23446.7	0.94	4401.4 431634.6	0.571 0.005	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	5060.6 54043.1	1869.5 -869.9	19825.9 19825.9	0.92	4187.9 410692.4	0.681 0.005	OK
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	4155.3 108572.5	4216.7 -655.8	22317.6 22989.2	0.92	4237.3 419068.2	1.090 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	4838.0 113628.2	4167.7 -478.5	22451.9 23056.4	0.91	4210.5 412904.7	1.104 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	5017.6 108572.5	4153.1 -664.8	22317.6 23056.4	0.91	4192.3 411126.9	1.115 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	2356.6 99423.1	4347.2 -813.6	22049.0 22989.2	0.94	4393.2 430827.3	1.045 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	5503.2 84280.7	4078.7 -1252.7	21511.7 21511.7	0.91	4140.0 405998.1	1.150 0.010	NG

X方向正加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	405.9 63902.9	-484.3 -687.6	16621.9 15705.8	0.93	2984.9 292716.9	0.242 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	547.3 102326.2	384.6 553.6	16713.5 16713.5	0.94	2983.1 292544.0	0.208 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	80.8 37255.5	39.3 47.7	7515.2 7701.1	0.96	1171.3 114863.2	0.050 0.000	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	646.2 51455.7	-368.3 -266.5	16255.5 15156.2	0.90	2981.6 292392.7	0.155 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	828.7 81480.2	363.4 357.0	16347.1 16255.5	0.90	2978.1 292047.8	0.162 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	130.4 34543.3	53.4 68.7	7196.5 7621.5	0.95	1171.0 114840.0	0.074 0.001	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	569.9 58559.9	-293.4 -351.8	16136.7 15491.4	0.91	2982.8 292511.7	0.145 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	889.4 87876.5	416.8 424.9	16321.0 16413.2	0.90	2976.7 291914.1	0.184 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	126.3 32489.0	64.6 68.8	7340.8 7554.6	0.94	1171.1 114842.3	0.073 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	381.6 74285.3	-356.6 -395.6	19636.3 19171.7	0.93	3564.2 349530.4	0.124 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	846.0 103434.8	370.2 401.1	19868.6 20100.9	0.91	3558.4 348955.4	0.146 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	65.0 40896.7	45.5 47.3	10785.9 10867.2	0.96	1657.0 162500.3	0.034 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	195.1 74285.3	-369.3 -331.0	19636.3 19171.7	0.95	3565.3 349638.9	0.109 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	805.1 103434.8	396.4 452.8	19752.5 20100.9	0.92	3559.0 349023.5	0.158 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	5.2 39077.1	50.6 66.3	10785.9 10785.9	0.99	1657.1 162506.3	0.040 0.000	OK
8F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	764.9 96505.1	427.8 516.1	20036.4 19918.8	0.92	3559.7 349087.2	0.172 0.001	OK
7F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	120.1 150305.7	538.9 597.2	23870.6 23240.9	0.97	4974.6 487845.2	0.122 0.001	OK

X方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	293.2 93121.7	-628.8 -1044.9	17034.1 16530.3	0.96	2985.9 292817.8	0.353 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	553.4 115885.4	638.6 969.8	17079.9 16942.5	0.94	2983.0 292535.5	0.340 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	247.8 39245.0	183.3 217.4	7780.8 7754.2	0.93	1170.0 114741.6	0.205 0.002	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	527.9 78081.6	-438.6 -352.8	16988.3 16163.9	0.93	2983.4 292570.8	0.170 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	938.7 107448.9	504.8 470.1	17079.9 16805.1	0.91	2975.5 291798.5	0.211 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	550.5 38230.8	166.5 174.5	7780.8 7727.7	0.88	1164.6 114206.2	0.205 0.002	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1065.2 80471.2	-403.0 -490.9	16966.3 16228.9	0.90	2972.2 291473.4	0.215 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1564.6 111567.1	569.8 604.4	17012.4 16874.1	0.88	2955.0 289790.0	0.274 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	838.8 38759.0	188.6 181.2	7768.4 7741.6	0.86	1155.5 113318.6	0.249 0.002	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	1610.7 103434.8	-456.5 -523.7	20681.7 20100.9	0.88	3539.0 347060.7	0.212 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2167.0 141907.5	576.9 618.3	20797.8 20855.9	0.88	3517.4 344941.0	0.259 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1057.6 55053.1	225.1 231.8	11355.1 11355.1	0.86	1640.6 160892.8	0.216 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2157.9 103434.8	-444.9 -470.6	20681.7 20100.9	0.86	3517.8 344980.9	0.223 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2763.1 138240.3	585.2 632.6	20797.8 20797.8	0.86	3487.2 341976.9	0.289 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1286.6 55053.1	217.6 226.9	11355.1 11355.1	0.85	1632.8 160118.2	0.232 0.001	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	2697.0 88540.3	-344.0 -427.5	20683.2 19683.6	0.84	3490.9 342341.3	0.241 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	3356.8 138425.2	644.0 711.2	20800.8 20800.8	0.85	3449.8 338312.1	0.335 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	1526.1 53702.2	272.1 269.2	11152.4 11317.1	0.83	1622.8 159146.4	0.277 0.002	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	3846.0 128252.0	-425.6 -466.1	24106.2 22821.2	0.83	4806.0 471303.5	0.249 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4446.7 238669.1	887.3 962.0	24106.2 24106.2	0.87	4749.1 465728.1	0.356 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	1892.6 125355.9	494.1 584.0	16530.3 17079.9	0.89	2940.2 288336.3	0.290 0.002	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	4993.4 119002.5	-418.5 -376.4	24080.5 22611.3	0.81	4690.2 459950.4	0.292 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	5497.6 226720.9	867.5 862.1	24106.2 24106.2	0.84	4629.8 454029.1	0.379 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2306.0 125355.9	451.6 483.4	16347.1 17079.9	0.87	2917.5 286111.5	0.284 0.002	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	6137.5 103270.6	-324.9 -372.6	23870.6 22191.5	0.77	4544.8 445694.9	0.338 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	6578.3 205367.0	747.1 838.0	23975.5 23975.5	0.83	4480.8 439421.0	0.419 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	2692.9 118919.3	405.9 458.9	16163.9 16988.3	0.86	2892.2 283632.0	0.302 0.002	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	7291.3 153477.2	-392.8 -454.1	31796.4 29739.4	0.80	7143.7 700554.7	0.295 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	7655.9 322685.8	956.7 1044.4	31796.4 31796.4	0.85	7088.5 695140.9	0.359 0.002	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3100.8 173393.4	495.2 560.8	22395.5 23563.5	0.87	4351.6 426750.0	0.251 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	8447.9 136062.5	-394.3 -385.8	31631.6 29266.4	0.75	6959.2 682468.9	0.330 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	8738.5 295493.1	862.6 858.7	31796.4 31796.4	0.83	6908.6 677506.8	0.371 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3512.4 165126.9	431.4 461.0	22161.9 23446.7	0.86	4323.8 424017.1	0.249 0.001	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	9605.0 136062.5	-206.8 -417.6	31631.6 29266.4	0.80	6747.6 661712.9	0.375 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	9864.5 295493.1	791.3 820.8	31796.4 31796.4	0.82	6696.4 656693.8	0.401 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3879.9 165126.9	408.3 404.4	22161.9 23446.7	0.85	4296.0 421289.7	0.255 0.001	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	10781.4 189405.3	-315.2 -685.9	31588.3 30500.3	0.83	6504.6 637886.6	0.432 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	11079.7 280599.3	323.2 522.7	31724.3 31724.3	0.84	6438.5 631406.0	0.409 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	4155.3 137842.5	66.7 127.2	22317.6 22989.2	0.87	4273.3 419068.2	0.212 0.000	OK

X方向正加力時 3フレーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	698.8 93121.7	-647.9 -1085.4	17034.1 16530.3	0.93	2980.7 292302.1	0.383 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	935.7 115885.4	550.9 857.1	17079.9 16942.5	0.93	2975.6 291805.6	0.323 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	250.5 40300.1	133.2 147.5	7780.8 7780.8	0.92	1170.0 114738.6	0.149 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1294.3 78081.6	-483.0 -412.8	16988.3 16163.9	0.88	2965.1 290780.5	0.225 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1597.3 107448.9	385.4 339.2	17079.9 16805.1	0.89	2953.7 289657.6	0.211 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	593.0 40300.1	116.6 123.0	7780.8 7780.8	0.88	1163.5 114098.4	0.170 0.001	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1844.8 80471.2	-472.9 -550.1	16966.3 16228.9	0.86	2942.5 288565.3	0.276 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2278.8 114450.3	408.5 459.1	17012.4 16920.2	0.87	2919.2 286271.1	0.271 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	926.1 39801.1	115.9 105.5	7768.4 7768.4	0.85	1152.1 112977.6	0.206 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2404.3 103434.8	-512.4 -571.1	20681.7 20100.9	0.86	3506.3 343847.0	0.260 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2957.8 141907.5	411.3 444.7	20797.8 20855.9	0.86	3475.7 340853.9	0.252 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1272.5 55053.1	133.0 114.6	11355.1 11355.1	0.86	1633.3 160170.3	0.183 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2966.2 103434.8	-502.6 -536.2	20681.7 20100.9	0.84	3475.2 340803.7	0.277 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3633.6 141907.5	416.2 447.0	20797.8 20855.9	0.85	3429.9 336360.6	0.283 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1625.3 55053.1	129.2 119.1	11355.1 11355.1	0.83	1618.2 158695.5	0.210 0.001	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	3524.9 88540.3	-416.9 -529.8	20389.2 19683.6	0.82	3437.9 337145.8	0.306 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4309.5 138425.2	409.0 472.2	20506.8 20800.8	0.84	3374.7 330946.1	0.324 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	547 533	1981.3 53702.2	131.9 136.9	11234.7 11317.1	0.81	1599.4 156843.4	0.246 0.001	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	4088.0 128252.0	-529.0 -661.2	23660.7 22821.2	0.84	4784.0 469154.8	0.294 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4946.2 238669.1	500.2 598.1	23765.7 24106.2	0.87	4695.5 460476.0	0.315 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	2385.9 125355.9	217.1 279.1	16713.5 17079.9	0.88	2912.6 285631.0	0.226 0.001	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4653.0 119002.5	-521.7 -554.4	23450.8 22611.3	0.81	4727.7 463626.4	0.300 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	5571.6 232579.9	490.3 545.0	23555.8 24106.2	0.85	4620.5 453112.3	0.332 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2806.1 125355.9	190.3 225.0	16530.3 17079.9	0.86	2884.1 282834.0	0.236 0.001	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	5214.0 103270.6	-425.4 -541.3	23031.1 22191.5	0.80	4664.5 457429.7	0.327 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	6217.7 215648.1	428.1 530.2	23240.9 24080.5	0.85	4533.5 444585.9	0.360 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	3209.7 122074.0	169.7 210.0	16347.1 17034.1	0.85	2852.4 279721.7	0.258 0.001	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	5777.6 153477.2	-520.4 -646.8	30685.5 29739.4	0.82	7344.1 720210.5	0.266 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	6859.5 322685.8	533.7 656.9	31158.6 31796.4	0.87	7205.6 706625.3	0.296 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	3625.3 177761.5	203.5 252.1	22512.3 23621.9	0.87	4315.5 423208.5	0.211 0.001	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	6343.8 136062.5	-503.7 -540.5	30449.0 29266.4	0.79	7274.6 713391.7	0.275 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	7505.8 295493.1	506.0 569.1	30685.5 31796.4	0.85	7111.5 697400.9	0.309 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	4045.2 169184.4	177.1 212.9	22395.5 23505.1	0.86	4282.5 419974.3	0.223 0.001	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	6907.3 136062.5	-454.9 -549.0	30685.5 29266.4	0.79	7198.9 705972.1	0.296 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	8169.5 308640.7	496.3 572.9	30922.1 31796.4	0.85	7006.1 687064.5	0.329 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4450.5 173393.4	179.6 200.6	22395.5 23563.5	0.85	4247.3 416517.9	0.238 0.000	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	7476.5 189405.4	-299.9 -611.3	31044.3 30500.3	0.85	7116.0 697836.9	0.316 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	8861.4 280599.3	228.5 512.2	31316.3 31724.3	0.87	6886.7 675356.2	0.343 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	4838.0 141404.6	33.2 113.1	22451.9 23056.4	0.88	4210.5 412904.7	0.239 0.000	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	416.5 97561.4	82.4 -250.9	16621.9 15705.8	0.98	2984.8 292705.7	0.109 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	843.8 122074.0	-490.2 -867.2	17034.1 16530.3	0.93	2977.7 292015.3	0.324 0.003	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	533.4 122074.0	-903.0 -1293.5	17034.1 16530.3	0.94	2983.3 292563.3	0.443 0.004	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	699.3 122074.0	-899.3 -1306.1	17034.1 16530.3	0.94	2980.6 292301.1	0.454 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	292.9 122074.0	-372.9 -716.9	17034.1 16530.3	0.96	2985.9 292818.1	0.249 0.002	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	405.8 97561.4	336.4 46.2	16621.9 15705.8	0.96	2984.9 292716.9	0.135 0.001	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1094.8 81480.2	37.8 -1006.3	16255.5 15156.2	0.94	2971.4 291391.6	0.395 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1621.3 118919.3	-607.8 -1592.0	16988.3 16163.9	0.92	2952.7 289558.4	0.597 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1071.7 118919.3	-646.9 -1811.0	16988.3 16163.9	0.94	2972.0 291455.8	0.639 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1293.0 118919.3	-644.3 -1799.3	16988.3 16163.9	0.93	2965.2 290784.8	0.646 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	529.8 118919.3	-586.5 -1538.7	16988.3 16163.9	0.95	2983.4 292568.2	0.526 0.005	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	645.9 81480.2	77.8 -878.9	16255.5 15156.2	0.96	2981.6 292393.3	0.327 0.003	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	1999.4 77114.7	115.5 -1499.1	16136.7 15491.4	0.93	2934.8 287803.7	0.606 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2195.2 117446.6	-709.9 -2237.2	16966.3 16228.9	0.91	2924.0 286750.7	0.830 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1634.3 117446.6	-698.2 -2180.4	16966.3 16228.9	0.92	2952.1 289504.4	0.783 0.008	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1843.0 117446.6	-699.4 -2183.9	16966.3 16228.9	0.92	2942.6 288574.1	0.795 0.008	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1068.1 117446.6	-700.5 -2263.8	16966.3 16228.9	0.94	2972.1 291465.7	0.783 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	570.7 77114.7	119.8 -1522.1	16136.7 15491.4	0.96	2982.8 292510.5	0.530 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	3037.9 87059.0	315.4 -1934.4	19636.3 19171.7	0.92	3470.8 340369.2	0.677 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2780.4 131319.8	-611.9 -2853.4	20681.7 20100.9	0.91	3486.2 341880.6	0.884 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2207.5 131319.8	-564.6 -2875.1	20681.7 20100.9	0.92	3515.6 344762.4	0.866 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2402.7 131319.8	-567.8 -2873.3	20681.7 20100.9	0.92	3506.3 343855.0	0.874 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	1614.5 131319.8	-576.2 -2863.7	20681.7 20100.9	0.93	3538.9 347048.2	0.839 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	384.3 87059.0	330.6 -1909.7	19636.3 19171.7	0.97	3564.2 349528.4	0.543 0.005	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	4079.4 87059.0	-21.0 -2060.3	19636.3 19171.7	0.89	3394.6 332892.9	0.753 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3368.8 131319.8	-935.9 -2861.4	20681.7 20100.9	0.89	3449.0 338230.7	0.904 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2783.5 131319.8	-1053.5 -2895.3	20681.7 20100.9	0.90	3486.0 341862.8	0.886 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2964.4 131319.8	-1052.2 -2892.5	20681.7 20100.9	0.90	3475.3 340814.4	0.892 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2162.7 131319.8	-928.3 -2896.8	20681.7 20100.9	0.92	3517.6 344959.7	0.864 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	199.7 87059.0	-8.6 -2050.8	19636.3 19171.7	0.98	3565.3 349637.1	0.573 0.006	OK
8F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	5129.8 96505.1	-1260.1 -1593.1	19918.8 19095.6	0.79	3295.1 323136.3	0.643 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	3963.8 131407.7	-1979.1 -2436.7	20683.2 19683.6	0.84	3404.1 333830.6	0.795 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	3361.3 116032.3	-1585.1 -2353.6	20389.2 19683.6	0.86	3449.5 338282.3	0.754 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	3522.6 116032.3	-1585.5 -2355.1	20389.2 19683.6	0.85	3438.1 337162.2	0.761 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	2702.8 131407.7	-1979.6 -2440.9	20683.2 19683.6	0.87	3490.6 342309.7	0.745 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	5.4 96505.1	-1248.1 -1579.3	19918.8 19095.6	0.99	3565.7 349677.3	0.440 0.005	OK
7F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	6832.6 186893.8	-1327.0 -2170.8	23765.7 22401.4	0.85	4441.9 435604.1	0.688 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	3971.5 226720.9	-2164.4 -3101.8	24106.2 22821.2	0.89	4794.8 470205.4	0.737 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	3948.3 178578.2	-1388.8 -1942.7	23660.7 22821.2	0.87	4796.9 470410.9	0.521 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	4085.8 178578.2	-1388.7 -1942.0	23660.7 22821.2	0.87	4784.3 469174.9	0.527 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	3852.1 226720.9	-2166.3 -3103.0	24106.2 22821.2	0.89	4805.4 471251.1	0.733 0.007	OK
6F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	8543.5 178578.2	-1660.0 -1974.1	23660.7 22191.5	0.80	4141.6 406155.8	0.718 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	3987.1 215648.1	-2508.5 -2767.9	24080.5 22611.3	0.87	4793.3 470066.9	0.670 0.006	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4539.7 163529.4	-1782.9 -2157.2	23450.8 22611.3	0.85	4739.6 464792.2	0.579 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4650.2 163529.4	-1783.0 -2157.4	23450.8 22611.3	0.85	4728.0 463655.2	0.583 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	4999.9 215648.1	-2509.7 -2768.2	24080.5 22611.3	0.85	4689.5 459878.0	0.708 0.006	OK
5F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	10252.5 150305.7	-2372.3 -1572.1	23240.9 21561.9	0.78	3775.0 370198.9	0.876 0.006	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	3998.6 195804.0	-3096.5 -2388.1	23870.6 22191.5	0.87	4792.3 469963.4	0.735 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	5127.1 138623.4	-2401.1 -1676.8	23031.1 22191.5	0.84	4674.7 458436.2	0.650 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	5210.9 138623.4	-2401.1 -1676.7	23031.1 22191.5	0.84	4664.9 457466.8	0.654 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	6144.3 195804.0	-3098.2 -2389.1	23870.6 22191.5	0.84	4543.9 445602.0	0.819 0.007	OK
4F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	11985.8 231747.9	-3244.2 -862.5	31158.6 28793.3	0.86	6226.8 610640.9	0.797 0.005	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	4007.1 295493.1	-4106.2 -1802.4	31796.4 29739.4	0.92	7519.6 737422.0	0.631 0.006	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	5718.5 200065.6	-3240.5 -1085.6	30685.5 29739.4	0.89	7351.0 720885.0	0.578 0.004	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	5773.5 200065.6	-3240.9 -1085.7	30685.5 29739.4	0.89	7344.6 720256.7	0.579 0.004	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	7298.3 295493.1	-4100.0 -1804.3	31796.4 29739.4	0.89	7142.6 700453.2	0.731 0.006	OK
3F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	13720.7 200065.6	-4303.4 54.1	30685.5 28320.3	0.87	5775.0 566331.3	1.008 0.008	NG
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	4018.0 271598.2	-5149.6 -740.8	31631.6 29266.4	0.93	7518.7 737334.9	0.770 0.007	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	6312.5 186607.2	-4297.0 -200.6	30449.0 29266.4	0.90	7278.6 713785.0	0.739 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	6338.7 186607.2	-4295.7 -200.2	30449.0 29266.4	0.90	7275.2 713455.8	0.740 0.006	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	8455.1 271598.2	-5166.4 -746.9	31631.6 29266.4	0.90	6958.0 682347.5	0.913 0.008	OK
2F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	15447.3 215034.3	-5024.2 1081.0	30922.1 28320.3	0.89	5264.7 516292.4	1.176 0.010	NG
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	4021.8 271598.2	-6635.5 363.7	31631.6 29266.4	0.94	7518.4 737304.6	0.964 0.009	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	6901.4 200065.6	-5510.2 888.1	30685.5 29266.4	0.92	7199.7 706052.9	0.921 0.008	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	6901.4 200065.6	-5516.5 887.3	30685.5 29266.4	0.92	7199.7 706053.4	0.922 0.008	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	9612.4 271598.2	-6265.0 325.1	31631.6 29266.4	0.91	6746.2 661572.7	1.098 0.009	NG
1F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	17155.1 243996.8	-4750.8 1625.7	31316.3 30500.3	0.91	4716.6 462544.4	1.170 0.010	NG
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	4006.0 267533.1	-7454.4 1797.2	31588.3 30500.3	0.95	7519.7 737430.9	1.071 0.010	NG
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	7484.5 223435.2	-7063.8 2143.7	31044.3 30500.3	0.94	7114.7 697718.1	1.136 0.010	NG
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	7470.3 223435.2	-7067.8 2150.6	31044.3 30500.3	0.94	7116.9 697929.7	1.136 0.010	NG
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	10788.9 267533.1	-6496.7 1303.5	31588.3 30500.3	0.92	6503.0 637725.2	1.164 0.010	NG

X方向負加力時 B7-1-6

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	555.8 102326.2	-80.5 -450.6	16713.5 16713.5	0.96	2983.0 292532.0	0.178 0.002	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1063.0 125355.9	-656.3 -1086.9	17079.9 16942.5	0.93	2972.3 291479.4	0.403 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	753.9 125355.9	-961.7 -1402.6	17079.9 16942.5	0.93	2979.6 292199.5	0.486 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	947.5 125355.9	-953.5 -1419.9	17079.9 16942.5	0.93	2975.3 291777.1	0.500 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	538.4 125355.9	-493.2 -900.0	17079.9 16896.7	0.95	2983.2 292556.5	0.319 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	553.4 102326.2	228.5 -72.2	16713.5 16713.5	0.97	2983.0 292535.5	0.108 0.001	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1341.1 85105.6	20.4 -1173.6	16347.1 16255.5	0.94	2963.5 290622.4	0.457 0.004	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1837.4 125355.9	-613.4 -1745.9	17079.9 16805.1	0.92	2942.9 288600.5	0.654 0.006	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1407.8 125355.9	-647.8 -1910.2	17079.9 16805.1	0.93	2961.1 290387.5	0.685 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1568.7 125355.9	-645.7 -1891.7	17079.9 16805.1	0.92	2954.9 289773.5	0.687 0.007	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	915.8 125355.9	-598.3 -1667.7	17079.9 16759.3	0.94	2976.1 291853.0	0.584 0.006	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	837.0 85105.6	64.6 -1029.2	16347.1 16255.5	0.95	2977.9 292030.0	0.383 0.004	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2261.8 84051.6	100.0 -1465.8	16321.0 16413.2	0.92	2920.2 286370.5	0.604 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2518.1 120562.3	-722.1 -2216.8	17012.4 16874.1	0.90	2904.2 284800.2	0.835 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2087.1 120562.3	-713.9 -2169.2	17012.4 16920.2	0.91	2930.1 287344.3	0.798 0.008	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2204.8 120562.3	-719.6 -2172.3	17012.4 16920.2	0.91	2923.5 286696.6	0.804 0.008	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1535.1 120562.3	-719.8 -2238.8	17012.4 16874.1	0.93	2956.2 289907.3	0.794 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	898.7 84051.6	103.3 -1493.9	16321.0 16413.2	0.95	2976.5 291892.8	0.536 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	3289.3 94718.4	330.1 -1923.7	19868.6 20100.9	0.92	3454.4 338765.1	0.681 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3205.1 138240.3	-603.3 -2844.0	20797.8 20855.9	0.91	3460.1 339316.7	0.895 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2762.6 138240.3	-564.9 -2860.5	20797.8 20855.9	0.92	3487.2 341980.1	0.882 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2824.0 138240.3	-568.6 -2854.2	20797.8 20855.9	0.91	3483.7 341633.6	0.883 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2134.4 138240.3	-581.2 -2846.3	20797.8 20797.8	0.93	3518.9 345082.6	0.853 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	855.9 94718.4	345.9 -1897.1	19868.6 20100.9	0.96	3558.2 348938.4	0.559 0.005	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	4315.9 90767.6	27.2 -2081.0	19752.5 20100.9	0.89	3374.1 330890.6	0.765 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3897.1 138240.3	-884.6 -2875.9	20797.8 20797.8	0.89	3409.5 334359.7	0.926 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3435.6 138240.3	-1003.3 -2901.3	20797.8 20855.9	0.89	3444.3 337772.9	0.911 0.009	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3442.1 138240.3	-1006.8 -2897.9	20797.8 20797.8	0.89	3443.9 337727.4	0.910 0.009	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2730.0 138240.3	-885.0 -2897.7	20797.8 20797.8	0.91	3489.1 342160.2	0.884 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	815.6 90767.6	39.8 -2071.7	19752.5 20100.9	0.95	3558.9 349006.3	0.600 0.006	OK
8F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	5352.2 100896.6	-1252.2 -1640.4	20036.4 19918.8	0.80	3271.1 320785.1	0.656 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	4602.9 138425.2	-1971.8 -2487.3	20800.8 20800.8	0.84	3347.8 328308.8	0.825 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4112.5 121841.1	-1578.3 -2404.0	20506.8 20800.8	0.85	3391.8 332619.3	0.792 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4065.6 121841.1	-1578.1 -2400.8	20506.8 20800.8	0.85	3395.7 333006.2	0.789 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	3324.8 138425.2	-1974.0 -2484.6	20800.8 20800.8	0.86	3452.0 338528.1	0.775 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	775.9 100896.6	-1240.1 -1626.2	20036.4 19918.8	0.92	3559.5 349070.1	0.463 0.005	OK
7F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	6993.6 195804.0	-1319.3 -2175.0	23870.6 23240.9	0.85	4416.5 433111.7	0.685 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4768.4 238669.1	-2155.6 -3104.9	24106.2 24106.2	0.88	4715.3 462408.8	0.758 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4776.6 186893.8	-1380.5 -1944.8	23765.7 24106.2	0.86	4714.4 462321.6	0.547 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4631.8 186893.8	-1380.7 -1945.3	23765.7 24106.2	0.87	4729.9 463847.0	0.542 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4429.8 238669.1	-2156.7 -3105.3	24106.2 24106.2	0.88	4750.8 465895.6	0.746 0.007	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	131.3 195804.0	-1303.0 -2155.4	23870.6 23240.9	0.98	4974.6 487842.1	0.430 0.004	OK
6F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	8637.6 186893.8	-1648.3 -1983.1	23765.7 23031.1	0.80	4123.2 404346.5	0.711 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	4960.9 226720.9	-2499.3 -2777.5	24106.2 24106.2	0.86	4693.9 460312.3	0.696 0.006	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	5441.7 170805.4	-1775.0 -2166.2	23555.8 24106.2	0.84	4636.8 454713.8	0.608 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 555	5185.0 170805.4	-1775.0 -2166.0	23555.8 24106.2	0.84	4667.9 457768.3	0.598 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	5499.9 226720.9	-2504.8 -2778.0	24106.2 24106.2	0.85	4629.5 454000.8	0.716 0.006	OK
5F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	10296.2 163529.4	-2400.6 -1578.7	23450.8 22611.3	0.79	3764.7 369193.9	0.863 0.007	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	5165.3 205367.0	-3114.3 -2393.4	23975.5 23975.5	0.86	4670.3 457996.5	0.768 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	6128.3 150305.7	-2416.9 -1682.7	23240.9 24080.5	0.83	4546.1 445822.3	0.683 0.005	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 583	5766.9 150305.7	-2416.9 -1682.7	23240.9 23975.5	0.83	4595.2 450633.5	0.669 0.005	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	6594.6 205367.0	-3098.0 -2392.8	23975.5 23975.5	0.84	4478.4 439180.8	0.816 0.007	OK
4F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	11983.4 250488.7	-3267.7 -831.4	31395.1 30212.5	0.86	6227.4 610698.2	0.782 0.005	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	5372.1 322685.8	-4136.3 -1780.4	31796.4 31796.4	0.91	7389.9 724701.7	0.666 0.006	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	6819.6 231747.9	-3273.4 -1066.1	31158.6 31796.4	0.89	7211.1 707168.3	0.608 0.005	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	6349.1 231747.9	-3273.8 -1066.0	31158.6 31796.4	0.89	7273.9 713323.9	0.594 0.005	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 639	7685.4 322685.8	-4134.8 -1799.2	31796.4 31796.4	0.89	7083.9 694690.9	0.732 0.006	OK
3F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	13684.3 231747.9	-4355.8 80.4	31158.6 29739.4	0.88	5785.1 567322.5	0.991 0.008	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	5587.0 295493.1	-5186.5 -708.9	31796.4 31796.4	0.92	7366.0 722362.4	0.810 0.007	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	7521.2 200065.6	-4314.5 -167.5	30685.5 31796.4	0.90	7109.2 697171.2	0.770 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	6941.4 200065.6	-4313.7 -167.2	30685.5 31796.4	0.90	7194.1 705503.5	0.752 0.006	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	8779.4 295493.1	-5187.7 -710.9	31796.4 31796.4	0.90	6901.4 676794.9	0.904 0.008	OK
2F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	15402.8 231747.9	-5095.5 1138.6	31158.6 29976.0	0.90	5278.6 517656.1	1.153 0.010	NG
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	5794.5 295493.1	-6805.1 419.9	31796.4 31796.4	0.93	7342.1 720015.6	1.026 0.009	NG
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	8237.2 215034.3	-5769.6 924.1	30922.1 31796.4	0.92	6994.9 685961.0	0.983 0.008	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 653	7560.6 215034.3	-5787.4 924.6	30922.1 31796.4	0.92	7103.1 696580.9	0.964 0.008	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	9910.5 295493.1	-6359.6 355.2	31796.4 31796.4	0.91	6687.2 655790.3	1.094 0.010	NG
1F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	17164.7 243996.8	-4752.3 1689.1	31316.3 30772.3	0.91	4713.6 462241.4	1.166 0.010	NG
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	5965.9 280599.3	-7300.3 1933.3	31724.3 31724.3	0.95	7321.7 718012.7	1.107 0.010	NG
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	8957.4 243996.8	-6821.9 2386.1	31316.3 31724.3	0.94	6869.4 673657.5	1.150 0.010	NG
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	8218.6 243996.8	-6945.8 2414.7	31316.3 31724.3	0.94	6998.0 686265.7	1.142 0.010	NG
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	11121.8 280599.3	-6433.0 1382.8	31724.3 31724.3	0.92	6429.1 630478.6	1.154 0.010	NG

X方向負加力時 C7-LEM

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	267.8 31364.6	-141.8 -313.3	7515.2 7701.1	0.93	1169.8 114718.7	0.287 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	242.3 40300.1	-348.0 -469.1	7780.8 7754.2	0.93	1170.1 114747.5	0.407 0.004	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	215.5 40300.1	-343.7 -450.7	7780.8 7780.8	0.94	1170.4 114774.8	0.390 0.004	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	311.7 39245.0	-305.8 -464.7	7754.2 7754.2	0.93	1169.2 114662.4	0.411 0.004	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	206.1 38230.8	-241.2 -400.0	7727.7 7727.7	0.94	1170.5 114783.5	0.350 0.003	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	91.0 31364.6	5.5 -109.4	7515.2 7701.1	0.97	1171.2 114859.3	0.103 0.001	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	663.1 24076.5	-73.3 -426.4	7196.5 7621.5	0.90	1161.5 113903.4	0.430 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	546.5 40300.1	-381.6 -708.7	7780.8 7727.7	0.91	1164.7 114216.0	0.629 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	543.9 40300.1	-419.4 -732.7	7780.8 7780.8	0.91	1164.7 114222.3	0.646 0.006	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	616.1 38230.8	-371.1 -665.5	7727.7 7727.7	0.90	1162.9 114036.7	0.600 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	455.7 35413.5	-321.9 -608.9	7648.0 7674.6	0.91	1166.7 114417.4	0.540 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	141.2 24076.5	-54.5 -371.5	7196.5 7621.5	0.96	1171.0 114833.5	0.325 0.003	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	1062.8 27021.4	-20.5 -510.0	7340.8 7554.6	0.90	1145.9 112375.0	0.551 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	853.5 39801.1	-549.1 -940.5	7768.4 7741.6	0.88	1155.0 113263.6	0.836 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	867.1 39801.1	-903.1 -1066.3	7768.4 7768.4	0.86	1154.4 113211.8	0.915 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	862.1 38759.0	-546.7 -943.1	7741.6 7741.6	0.88	1154.6 113230.8	0.838 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 544	726.7 37757.4	-337.5 -825.7	7714.9 7714.9	0.90	1159.5 113707.7	0.743 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	134.9 27021.4	-15.5 -515.0	7340.8 7554.6	0.96	1171.0 114837.3	0.444 0.004	OK
10F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1536.2 39077.1	94.1 -746.4	10785.9 10867.2	0.91	1622.4 159102.1	0.571 0.005	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1267.4 55053.1	-551.3 -1453.3	11355.1 11355.1	0.90	1633.5 160189.2	0.915 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1203.2 55053.1	-882.9 -1587.5	11355.1 11355.1	0.88	1635.8 160417.9	0.973 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1030.3 55053.1	-537.6 -1444.4	11355.1 11355.1	0.91	1641.5 160974.9	0.896 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1029.2 53611.8	-270.9 -1156.4	11314.5 11355.1	0.91	1641.5 160978.4	0.742 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	71.2 39077.1	104.2 -732.0	10785.9 10867.2	0.98	1657.0 162499.1	0.441 0.005	OK
9F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2013.2 39077.1	-91.6 -828.3	10785.9 10785.9	0.87	1597.5 156659.6	0.647 0.005	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1678.6 55053.1	-724.1 -1386.5	11355.1 11355.1	0.87	1615.7 158441.6	0.896 0.009	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1544.7 55053.1	-1011.3 -1544.6	11355.1 11355.1	0.86	1622.0 159064.0	0.962 0.010	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1203.3 55053.1	-718.5 -1389.9	11355.1 11355.1	0.89	1635.8 160417.4	0.867 0.009	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	1339.3 53611.8	-468.3 -1177.3	11314.5 11355.1	0.89	1630.7 159918.9	0.767 0.007	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	8.8 39077.1	-82.9 -820.9	10785.9 10785.9	0.99	1657.1 162506.3	0.492 0.005	OK
8F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	690 690	2471.6 32083.3	-309.4 -614.9	10411.4 10411.4	0.79	1567.2 153693.8	0.556 0.004	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	2069.5 48394.4	-810.4 -1209.3	11152.4 11317.1	0.83	1594.1 156327.8	0.816 0.008	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	547 533	1880.6 50944.8	-1004.3 -1416.9	11234.7 11317.1	0.84	1605.1 157404.5	0.909 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	1374.4 48394.4	-805.0 -1203.1	11152.4 11317.1	0.86	1629.3 159781.2	0.765 0.008	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	576 533	1658.4 46030.9	-604.5 -963.1	11070.1 11317.1	0.85	1616.6 158538.6	0.660 0.006	OK
7F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 794	2928.7 55166.7	-183.6 -429.1	15339.4 15339.4	0.84	2874.9 281932.9	0.318 0.002	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2400.6 93121.7	-816.4 -1169.8	16530.3 17079.9	0.86	2911.7 285541.0	0.492 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	2233.8 102326.2	-1069.9 -1473.7	16713.5 17079.9	0.87	2921.8 286531.7	0.574 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	1609.3 88978.4	-809.6 -1161.5	16438.7 17079.9	0.89	2953.2 289608.0	0.449 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	2093.5 81480.2	-558.0 -868.2	16255.5 17079.9	0.87	2929.7 287309.8	0.388 0.003	OK
6F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	3381.4 48106.8	-354.8 -574.0	14973.0 14973.0	0.79	2837.6 278271.1	0.388 0.002	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2703.1 85105.6	-986.7 -1159.1	16347.1 17079.9	0.84	2891.5 283561.5	0.500 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2588.0 93121.7	-1238.2 -1389.2	16530.3 17079.9	0.84	2899.5 284342.2	0.560 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	1862.3 81480.2	-979.9 -1152.4	16255.5 17079.9	0.86	2941.7 288482.3	0.454 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	2571.4 74891.3	-728.1 -919.1	16072.2 17079.9	0.83	2900.6 284452.5	0.426 0.003	OK
5F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	3821.5 42320.3	-751.8 -355.9	14606.6 14789.8	0.78	2796.1 274208.2	0.477 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	2997.9 78081.6	-1296.8 -963.7	16163.9 16988.3	0.83	2869.6 281407.5	0.560 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2924.8 85105.6	-1512.5 -1206.0	16347.1 17034.1	0.83	2875.2 281962.1	0.616 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	2090.3 74891.3	-1290.5 -956.8	16072.2 16988.3	0.85	2929.9 287327.2	0.510 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	3028.1 69070.5	-1074.4 -715.2	15889.0 16988.3	0.83	2867.2 281174.4	0.501 0.004	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	4257.9 54043.1	-973.0 44.4	19825.9 20293.1	0.87	4264.5 418201.2	0.420 0.002	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3285.7 111461.2	-1611.1 -657.9	22395.5 23563.5	0.88	4339.6 425564.5	0.475 0.004	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	3263.0 116015.3	-1870.2 -937.9	22512.3 23621.9	0.87	4341.1 425714.1	0.523 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	2324.9 103122.0	-1602.4 -649.2	22161.9 23563.5	0.89	4394.7 430976.3	0.434 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	3507.7 89024.2	-1346.3 -369.4	21694.7 23446.7	0.87	4324.1 424050.4	0.437 0.003	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1075 1019	4690.8 48535.4	-1551.2 264.4	19358.7 19825.9	0.87	4224.8 414312.3	0.578 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3574.7 103122.0	-2158.1 -330.5	22161.9 23446.7	0.89	4319.3 423573.8	0.610 0.005	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	3599.8 111461.2	-2381.7 -562.2	22395.5 23505.1	0.89	4317.4 423393.2	0.652 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	2558.7 95684.9	-2155.5 -324.2	21928.3 23446.7	0.91	4383.0 429830.3	0.568 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 597	3993.0 89024.2	-1922.4 -89.8	21694.7 23329.9	0.89	4286.8 420396.3	0.586 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	5114.1 54043.1	-1873.2 869.0	19825.9 19825.9	0.92	4182.3 410145.9	0.685 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3878.2 103122.0	-2530.2 231.8	22161.9 23446.7	0.91	4296.1 421303.0	0.714 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3927.3 111461.2	-2852.1 -37.7	22395.5 23563.5	0.90	4292.2 420918.1	0.776 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	2767.8 95684.9	-2506.2 243.8	21928.3 23446.7	0.92	4371.6 428711.9	0.662 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	4440.5 89024.2	-2217.2 504.6	21694.7 23446.7	0.91	4248.2 416606.7	0.684 0.005	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	5557.5 84280.7	-4071.8 1256.4	21511.7 21511.7	0.91	4133.9 405395.1	1.151 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	4260.5 108572.5	-4209.1 651.1	22317.6 22989.2	0.92	4264.2 418179.2	1.093 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	4272.7 113628.2	-4208.9 473.0	22451.9 23056.4	0.91	4263.2 418075.2	1.088 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	2948.2 108572.5	-4304.3 645.9	22317.6 23056.4	0.93	4361.1 427676.5	1.057 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	4804.9 99423.1	-4167.2 852.6	22049.0 22989.2	0.91	4213.7 413224.3	1.116 0.010	NG

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	416.5 63902.9	-483.0 -795.4	16621.9 15705.8	0.94	2984.8 292705.7	0.277 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	555.8 102326.2	537.5 673.9	16713.5 16713.5	0.93	2983.0 292532.0	0.245 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	267.8 37255.5	200.9 236.7	7515.2 7701.1	0.92	1169.8 114718.7	0.223 0.002	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1094.8 51455.7	-462.5 -449.4	16255.5 15156.2	0.86	2971.4 291391.6	0.208 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1341.1 81480.2	338.8 245.2	16347.1 16255.5	0.89	2963.5 290622.4	0.185 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	663.1 34543.3	127.1 115.6	7196.5 7621.5	0.87	1161.5 113903.4	0.188 0.001	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	1999.4 58559.9	-509.1 -519.6	16136.7 15491.4	0.82	2934.8 287803.7	0.276 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2261.8 87876.5	282.1 331.9	16321.0 16413.2	0.85	2920.2 286370.5	0.236 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	1062.8 32489.0	114.0 125.5	7340.8 7554.6	0.83	1145.9 112375.0	0.236 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	3037.9 74285.3	-489.6 -534.1	19636.3 19171.7	0.81	3470.8 340369.2	0.284 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	3289.3 103434.8	338.7 364.3	19868.6 20100.9	0.83	3454.4 338765.1	0.253 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	1536.2 40896.7	155.5 163.6	10785.9 10867.2	0.81	1622.4 159102.1	0.226 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	4079.4 74285.3	-496.2 -565.1	19636.3 19171.7	0.78	3394.6 332892.9	0.344 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	4315.9 103434.8	339.1 303.9	19752.5 20100.9	0.81	3374.1 330890.6	0.299 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2013.2 39077.1	144.9 126.3	10785.9 10785.9	0.79	1597.5 156659.6	0.259 0.001	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	5129.8 72462.4	-492.2 -624.8	19918.8 19095.6	0.76	3295.1 323136.3	0.412 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	5352.2 96505.1	176.0 186.9	20036.4 19918.8	0.77	3271.1 320785.1	0.311 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	690 690	2471.6 32083.3	92.4 83.1	10411.4 10411.4	0.74	1567.2 153693.8	0.282 0.001	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	6832.6 110718.7	-666.9 -756.0	23765.7 22401.4	0.77	4441.9 435604.1	0.429 0.002	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	6993.6 150305.7	128.6 122.0	23870.6 23240.9	0.79	4416.5 433111.7	0.322 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 794	2928.7 55166.7	101.4 113.4	15339.4 15339.4	0.78	2874.9 281932.9	0.222 0.000	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	8543.5 103270.6	-667.2 -629.2	23660.7 22191.5	0.72	4141.6 406155.8	0.490 0.002	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	8637.6 138623.4	118.8 113.1	23765.7 23031.1	0.76	4123.2 404346.5	0.394 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	3381.4 48106.8	79.7 79.7	14973.0 14973.0	0.73	2837.6 278271.1	0.247 0.000	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	10252.5 84936.1	-578.9 -634.0	23240.9 21561.9	0.67	3775.0 370198.9	0.572 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	10296.2 119002.5	61.5 100.7	23450.8 22611.3	0.76	3764.7 369193.9	0.472 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	3821.5 45074.6	46.8 65.8	14606.6 14789.8	0.75	2796.1 274208.2	0.280 0.000	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	11985.8 121452.0	-724.4 -730.1	31158.6 28793.3	0.69	6226.8 610640.9	0.489 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	11983.4 174462.5	52.2 131.2	31395.1 30212.5	0.82	6227.4 610698.2	0.412 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	4257.9 60544.4	35.6 73.7	19825.9 20293.1	0.80	4264.5 418201.2	0.229 0.000	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	13720.7 109074.4	-674.9 -574.3	30685.5 28320.3	0.67	5775.0 566331.3	0.552 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	13684.3 153477.2	53.4 142.2	31158.6 29739.4	0.79	5785.1 567322.5	0.476 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1075 1019	4690.8 54043.1	22.4 62.6	19358.7 19825.9	0.80	4224.8 414312.3	0.255 0.000	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	15447.3 109074.4	-771.4 -558.4	30922.1 28320.3	0.68	5264.7 516292.4	0.624 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	15402.8 163465.9	-169.5 199.7	31158.6 29976.0	0.98	5278.6 517656.1	0.542 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	5114.1 54043.1	-109.9 52.9	19825.9 19825.9	0.92	4182.3 410145.9	0.283 0.000	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	17155.1 189405.4	-439.4 -273.4	31316.3 30500.3	0.76	4716.6 462544.4	0.610 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	17164.7 205367.3	150.7 687.3	31316.3 30772.3	0.82	4713.6 462241.4	0.638 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	5557.5 84280.7	-19.7 226.9	21511.7 21511.7	0.88	4133.9 405395.1	0.307 0.001	OK

X方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	843.8 93121.7	-668.0 -1143.1	17034.1 16530.3	0.92	2977.7 292015.3	0.408 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1063.0 115885.4	490.4 752.8	17079.9 16942.5	0.92	2972.3 291479.4	0.297 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	242.3 39245.0	88.5 94.3	7780.8 7754.2	0.92	1170.1 114747.5	0.106 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1621.3 78081.6	-561.6 -518.9	16988.3 16163.9	0.86	2952.7 289558.4	0.266 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1837.4 107448.9	269.0 198.2	17079.9 16805.1	0.89	2942.9 288600.5	0.191 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	546.5 38230.8	41.5 43.5	7780.8 7727.7	0.88	1164.7 114216.0	0.104 0.000	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2195.2 80471.2	-591.9 -644.3	16966.3 16228.9	0.84	2924.0 286750.7	0.322 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2518.1 111567.1	227.7 301.5	17012.4 16874.1	0.87	2904.2 284800.2	0.239 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	853.5 38759.0	23.9 34.0	7768.4 7741.6	0.87	1155.0 113263.6	0.136 0.000	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2780.4 103434.8	-597.8 -652.9	20681.7 20100.9	0.84	3486.2 341880.6	0.297 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3205.1 141907.5	247.4 288.2	20797.8 20855.9	0.86	3460.1 339316.7	0.225 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1267.4 55053.1	30.9 39.2	11355.1 11355.1	0.86	1633.5 160189.2	0.133 0.000	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3368.8 103434.8	-602.5 -660.4	20681.7 20100.9	0.83	3449.0 338230.7	0.326 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3897.1 138240.3	234.8 244.3	20797.8 20797.8	0.84	3409.5 334359.7	0.246 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1678.6 55053.1	22.7 20.0	11355.1 11355.1	0.84	1615.7 158441.6	0.160 0.000	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	3963.8 88540.3	-551.6 -710.4	20683.2 19683.6	0.81	3404.1 333830.6	0.371 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	4602.9 138425.2	95.9 152.0	20800.8 20800.8	0.85	3347.8 328308.8	0.259 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	2069.5 53702.2	-49.5 -31.5	11152.4 11317.1	0.84	1594.1 156327.8	0.212 0.000	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	3971.5 128252.0	-718.7 -793.9	24106.2 22821.2	0.83	4794.8 470205.4	0.311 0.002	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4768.4 238669.1	-19.8 -28.3	24106.2 24106.2	0.88	4715.3 462408.8	0.203 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2400.6 125355.9	-153.0 -133.0	16530.3 17079.9	0.87	2911.7 285541.0	0.191 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	3987.1 119002.5	-715.1 -676.3	24080.5 22611.3	0.82	4793.3 470066.9	0.299 0.002	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	4960.9 226720.9	-21.6 -18.7	24106.2 24106.2	0.86	4693.9 460312.3	0.210 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2703.1 125355.9	-163.8 -128.2	16347.1 17079.9	0.87	2891.5 283561.5	0.214 0.001	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	3998.6 103270.6	-613.2 -670.5	23870.6 22191.5	0.81	4792.3 469963.4	0.294 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	5165.3 205367.0	-43.3 -20.8	23975.5 23975.5	0.88	4670.3 457996.5	0.223 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	2997.9 118919.3	-160.3 -137.4	16163.9 16988.3	0.85	2869.6 281407.5	0.232 0.001	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	4007.1 153477.2	-761.0 -786.5	31796.4 29739.4	0.84	7519.6 737422.0	0.223 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	5372.1 322685.8	-70.0 -27.8	31796.4 31796.4	0.91	7389.9 724701.7	0.177 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3285.7 173393.4	-210.7 -183.7	22395.5 23563.5	0.87	4339.6 425564.5	0.189 0.000	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	4018.0 136062.5	-712.7 -632.5	31631.6 29266.4	0.84	7518.7 737334.9	0.217 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	5587.0 295493.1	-36.7 17.9	31796.4 31796.4	0.96	7366.0 722362.4	0.180 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3574.7 165126.9	-193.1 -143.8	22161.9 23446.7	0.87	4319.3 423573.8	0.200 0.000	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	4021.8 136062.5	-858.8 -618.4	31631.6 29266.4	0.85	7518.4 737304.6	0.236 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	5794.5 295493.1	-140.7 90.9	31796.4 31796.4	0.98	7342.1 720015.6	0.200 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3878.2 165126.9	-209.3 -114.6	22161.9 23446.7	0.88	4296.1 421303.0	0.217 0.000	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	4006.0 189405.4	-359.9 -348.1	31588.3 30500.3	0.86	7519.7 737430.9	0.172 0.000	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	5965.9 280599.3	207.7 553.5	31724.3 31724.3	0.90	7321.7 718012.7	0.254 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	4260.5 137842.5	-22.1 105.8	22317.6 22989.2	0.93	4264.2 418179.2	0.214 0.000	OK

X方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	533.4 93121.7	-660.0 -1117.7	17034.1 16530.3	0.94	2983.3 292563.3	0.386 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	753.9 115885.4	535.5 825.5	17079.9 16942.5	0.93	2979.6 292199.5	0.304 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	215.5 40300.1	132.9 144.4	7780.8 7780.8	0.93	1170.4 114774.8	0.143 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1071.7 78081.6	-519.8 -465.1	16988.3 16163.9	0.89	2972.0 291455.8	0.223 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1407.8 107448.9	335.4 276.5	17079.9 16805.1	0.90	2961.1 290387.5	0.186 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	543.9 40300.1	102.1 105.5	7780.8 7780.8	0.89	1164.7 114222.3	0.151 0.001	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1634.3 80471.2	-533.0 -602.4	16966.3 16228.9	0.87	2952.1 289504.4	0.279 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2087.1 114450.3	333.7 393.7	17012.4 16920.2	0.88	2930.1 287344.3	0.241 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	867.1 39801.1	96.8 89.6	7768.4 7768.4	0.86	1154.4 113211.8	0.184 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2207.5 103434.8	-556.5 -616.2	20681.7 20100.9	0.86	3515.6 344762.4	0.262 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2762.6 141907.5	352.2 388.6	20797.8 20855.9	0.87	3487.2 341980.1	0.229 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1203.2 55053.1	116.9 101.4	11355.1 11355.1	0.86	1635.8 160417.9	0.168 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2783.5 103434.8	-551.1 -600.7	20681.7 20100.9	0.84	3486.0 341862.8	0.284 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3435.6 141907.5	348.9 369.3	20797.8 20855.9	0.85	3444.3 337772.9	0.255 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	1544.7 55053.1	110.6 99.0	11355.1 11355.1	0.84	1622.0 159064.0	0.194 0.001	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	3361.3 88540.3	-491.1 -625.6	20389.2 19683.6	0.83	3449.5 338282.3	0.321 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4112.5 138425.2	286.0 342.5	20506.8 20800.8	0.84	3391.8 332619.3	0.284 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	547 533	1880.6 53702.2	85.4 92.6	11234.7 11317.1	0.82	1605.1 157404.5	0.215 0.001	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	3948.3 128252.0	-627.8 -772.1	23660.7 22821.2	0.84	4796.9 470410.9	0.308 0.002	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4776.6 238669.1	308.9 391.0	23765.7 24106.2	0.87	4714.4 462321.6	0.271 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	2233.8 125355.9	116.7 167.8	16713.5 17079.9	0.89	2921.8 286531.7	0.184 0.001	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4539.7 119002.5	-622.9 -656.7	23450.8 22611.3	0.81	4739.6 464792.2	0.312 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	5441.7 232579.9	295.1 351.2	23555.8 24106.2	0.86	4636.8 454713.8	0.293 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2588.0 125355.9	89.7 125.6	16530.3 17079.9	0.88	2899.5 284342.2	0.194 0.000	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	5127.1 103270.6	-522.3 -643.0	23031.1 22191.5	0.80	4674.7 458436.2	0.340 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	6128.3 215648.1	241.8 335.7	23240.9 24080.5	0.85	4546.1 445822.3	0.323 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2924.8 122074.0	68.9 107.4	16347.1 17034.1	0.87	2875.2 281962.1	0.211 0.000	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	5718.5 153477.2	-643.4 -762.9	30685.5 29739.4	0.82	7351.0 720885.0	0.277 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	6819.6 322685.8	287.8 406.5	31158.6 31796.4	0.88	7211.1 707168.3	0.266 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	3263.0 177761.5	70.6 118.5	22512.3 23621.9	0.89	4341.1 425714.1	0.169 0.000	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	6312.5 136062.5	-612.6 -626.8	30449.0 29266.4	0.79	7278.6 713785.0	0.283 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	7521.2 295493.1	274.6 364.9	30685.5 31796.4	0.86	7109.2 697171.2	0.287 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	3599.8 169184.4	50.5 97.9	22395.5 23505.1	0.89	4317.4 423393.2	0.181 0.000	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	6901.4 136062.5	-655.7 -626.4	30685.5 29266.4	0.78	7199.7 706052.9	0.306 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	8237.2 308640.7	218.7 390.8	30922.1 31796.4	0.87	6994.9 685961.0	0.312 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3927.3 173393.4	34.5 96.0	22395.5 23563.5	0.90	4292.2 420918.1	0.195 0.000	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	7484.5 189405.4	-330.4 -512.0	31044.3 30500.3	0.84	7114.7 697718.1	0.303 0.001	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	8957.4 280599.3	195.2 569.8	31316.3 31724.3	0.88	6869.4 673657.5	0.353 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	4272.7 141404.6	11.3 136.3	22451.9 23056.4	0.91	4263.2 418075.2	0.219 0.000	OK

Y方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	274.8 63902.9	-215.5 114.7	16621.9 15705.8	0.98	2986.0 292831.2	0.089 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	489.4 102326.2	1131.2 1845.2	16713.5 16713.5	0.94	2983.9 292621.0	0.615 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	351.0 37255.5	405.2 570.5	7515.2 7701.1	0.92	1168.6 114604.7	0.498 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	512.6 51455.7	114.2 778.3	16255.5 15156.2	0.94	2983.6 292591.2	0.282 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	877.5 81480.2	1358.7 1891.2	16347.1 16255.5	0.91	2977.0 291940.9	0.637 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	916.7 34543.3	475.8 669.6	7196.5 7621.5	0.86	1152.4 113015.8	0.633 0.006	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	711.7 58559.9	703.5 790.9	16136.7 15491.4	0.90	2980.4 292278.6	0.286 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1243.7 87876.5	1937.2 2099.4	16321.0 16413.2	0.89	2966.8 290945.3	0.708 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	1531.0 32489.0	469.8 599.2	7340.8 7554.6	0.81	1118.5 109684.1	0.641 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	774.3 74285.3	414.7 1438.8	19636.3 19171.7	0.93	3559.5 349072.5	0.421 0.004	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1739.0 103434.8	1480.1 2669.6	19868.6 20100.9	0.90	3534.6 346627.3	0.772 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2195.3 40896.7	235.0 630.4	10785.9 10867.2	0.84	1586.2 155553.8	0.542 0.004	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	793.5 74285.3	676.6 2356.6	19636.3 19171.7	0.93	3559.2 349042.3	0.665 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2267.9 103434.8	1482.3 3100.1	19752.5 20100.9	0.89	3512.8 344489.6	0.906 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2875.0 39077.1	269.6 868.5	10785.9 10785.9	0.82	1535.5 150582.5	0.732 0.006	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	785.5 72462.4	1265.8 2391.9	19918.8 19095.6	0.92	3559.4 349055.0	0.665 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	2812.6 96505.1	1852.8 3017.3	20036.4 19918.8	0.86	3484.4 341699.0	0.893 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	690 690	3548.1 32083.3	330.3 806.0	10411.4 10411.4	0.77	1471.9 144345.3	0.759 0.006	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	706.0 110718.7	548.7 2544.2	23765.7 22401.4	0.95	4969.1 487303.4	0.521 0.005	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	3410.3 150305.7	1300.4 3373.5	23870.6 23240.9	0.90	4842.0 474842.7	0.768 0.007	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 794	4236.7 55166.7	-36.2 793.3	15339.4 15339.4	0.87	2752.4 269918.5	0.526 0.003	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	632.3 103270.6	578.2 3207.7	23660.7 22191.5	0.95	4970.2 487413.8	0.647 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	3976.5 138623.4	1318.5 3851.6	23765.7 23031.1	0.89	4794.3 470161.2	0.879 0.008	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4931.5 48106.8	-31.1 1182.5	14973.0 14973.0	0.84	2669.1 261753.1	0.702 0.005	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	558.1 84936.1	1557.7 2969.3	23240.9 21561.9	0.94	4971.2 487512.7	0.590 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4534.1 119002.5	2185.8 3660.5	23450.8 22611.3	0.84	4740.1 464849.1	0.846 0.008	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	5612.1 45074.6	475.8 1107.4	14606.6 14789.8	0.75	2575.3 252554.0	0.701 0.004	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	487.7 121452.0	2235.2 1959.5	31158.6 28793.3	0.94	7679.9 753139.3	0.292 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	5075.5 174462.5	2930.4 2788.1	31395.1 30212.5	0.83	7421.3 727781.1	0.495 0.004	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	6291.4 60544.4	661.9 582.6	19825.9 20293.1	0.70	4044.9 396664.7	0.433 0.002	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	422.3 109074.4	3328.3 1261.2	30685.5 28320.3	0.96	7680.5 753198.5	0.431 0.004	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	5621.2 153477.2	4216.4 1982.6	31158.6 29739.4	0.86	7362.2 721980.8	0.679 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1075 1019	6967.2 54043.1	1321.4 409.5	19358.7 19825.9	0.76	3953.1 387669.4	0.621 0.003	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	355.6 109074.4	5331.1 -2.2	30922.1 28320.3	0.97	7681.0 753250.1	0.689 0.007	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	6177.7 163465.9	5485.5 645.4	31158.6 29976.0	0.89	7295.6 715456.9	0.868 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	7628.4 54043.1	1412.6 -274.4	19825.9 19825.9	0.85	3854.3 377981.0	0.698 0.004	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	302.5 189405.4	7664.9 -2136.9	31316.3 30500.3	0.99	7681.4 753284.7	0.995 0.010	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	6771.1 205367.3	7196.0 -675.0	31316.3 30772.3	0.92	7217.8 707822.6	1.109 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	8276.8 84280.7	3763.6 -416.5	21511.7 21511.7	0.86	3748.7 367626.5	1.192 0.010	NG

Y 方向正加力時 27r-L

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	431.4 93121.7	1.4 240.5	17034.1 16530.3	0.97	2984.6 292689.5	0.104 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	964.6 115885.4	1412.0 2174.3	17079.9 16942.5	0.92	2974.9 291735.4	0.736 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	255.6 39245.0	249.4 362.4	7780.8 7754.2	0.93	1169.9 114732.9	0.323 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	673.0 78081.6	549.8 1188.6	16988.3 16163.9	0.93	2981.1 292347.4	0.416 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1681.6 107448.9	1779.0 2247.1	17079.9 16805.1	0.89	2950.1 289303.4	0.779 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	728.3 38230.8	541.6 654.2	7780.8 7727.7	0.87	1159.4 113702.4	0.592 0.006	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	856.5 80471.2	1085.5 1226.5	16966.3 16228.9	0.90	2977.4 291987.7	0.427 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2300.3 111567.1	2533.8 2555.6	17012.4 16874.1	0.86	2917.9 286145.1	0.885 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1368.9 38759.0	801.1 840.1	7768.4 7741.6	0.82	1129.1 110725.5	0.784 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	900.0 103434.8	986.3 1967.1	20681.7 20100.9	0.93	3557.4 348860.4	0.562 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2856.7 141907.5	2615.5 3311.3	20797.8 20855.9	0.87	3481.8 341446.4	0.965 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2211.4 55053.1	748.8 1211.5	11355.1 11355.1	0.84	1585.2 155451.8	0.833 0.008	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	876.1 103434.8	1183.5 3001.3	20681.7 20100.9	0.94	3557.8 348903.2	0.838 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3458.0 138240.3	2530.1 3379.8	20797.8 20797.8	0.86	3442.7 337616.6	1.004 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	3084.9 55053.1	645.2 1239.2	11355.1 11355.1	0.82	1517.1 148777.7	0.921 0.008	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	847.8 88540.3	1485.2 2737.1	20683.2 19683.6	0.92	3558.3 348952.3	0.760 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	4075.7 138425.2	3286.0 3341.1	20800.8 20800.8	0.83	3394.9 332923.7	0.997 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	3960.2 53702.2	1261.5 1281.1	11152.4 11317.1	0.73	1426.4 139881.2	0.965 0.009	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	807.0 128252.0	674.9 2595.1	24106.2 22821.2	0.95	4967.4 487132.3	0.534 0.005	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4093.1 238669.1	3215.4 4708.7	24106.2 24106.2	0.89	4783.6 469108.3	1.027 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	5497.1 125355.9	1477.4 2541.3	16530.3 17079.9	0.83	2592.0 254191.8	1.075 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	765.0 119002.5	744.1 3389.0	24080.5 22611.3	0.95	4968.1 487206.2	0.686 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	4141.4 226720.9	3212.7 4622.9	24106.2 24106.2	0.89	4779.0 468662.7	1.010 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	7037.5 125355.9	1760.1 2133.8	16347.1 17079.9	0.78	2339.7 229441.4	1.024 0.009	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	724.0 103270.6	1681.9 3103.4	23870.6 22191.5	0.94	4968.8 487274.7	0.620 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	4198.8 205367.0	3351.1 4615.4	23975.5 23975.5	0.88	4773.6 468126.9	1.005 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	8586.1 118919.3	1536.1 1937.1	16163.9 16988.3	0.76	2023.4 198426.9	1.062 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	681.2 153477.2	2383.4 2135.1	31796.4 29739.4	0.94	7677.6 752914.7	0.315 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	4264.0 322685.8	4390.2 4433.4	31796.4 31796.4	0.89	7498.1 735311.4	0.652 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	10160.6 173393.4	2065.0 2135.8	22395.5 23563.5	0.76	3393.2 332756.1	0.842 0.006	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	642.2 136062.5	3502.5 1405.2	31631.6 29266.4	0.95	7678.1 752965.9	0.458 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4331.4 295493.1	5545.0 3282.7	31796.4 31796.4	0.90	7492.2 734735.9	0.798 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	11745.3 165126.9	2498.1 1539.6	22161.9 23446.7	0.78	3037.8 297906.0	1.004 0.008	NG
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	604.4 136062.5	5396.7 135.3	31631.6 29266.4	0.97	7678.6 753012.7	0.702 0.007	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4388.8 295493.1	6962.7 2090.0	31796.4 31796.4	0.92	7487.1 734238.3	0.985 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	13340.8 165126.9	2585.5 1173.8	22161.9 23446.7	0.79	2645.4 259427.0	1.103 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	574.3 189405.4	7650.1 -1878.2	31588.3 30500.3	0.98	7679.0 753048.0	0.997 0.010	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	4430.7 280599.3	7437.1 781.3	31724.3 31724.3	0.93	7483.4 733870.6	1.055 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	14965.3 137842.5	2323.7 1166.9	22317.6 22989.2	0.75	2245.1 220165.1	1.111 0.011	NG

Y方向正加力時 377-1

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	430.9 93121.7	7.2 248.7	17034.1 16530.3	0.97	2984.6 292690.0	0.107 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1001.8 115885.4	1356.2 2106.8	17079.9 16942.5	0.92	2973.9 291641.4	0.716 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	258.4 40300.1	207.9 295.4	7780.8 7780.8	0.93	1169.9 114729.7	0.270 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	676.1 78081.6	550.0 1187.3	16988.3 16163.9	0.93	2981.1 292342.0	0.415 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1782.8 107448.9	1742.7 2204.8	17079.9 16805.1	0.88	2945.5 288854.0	0.770 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	769.9 40300.1	523.0 636.4	7780.8 7780.8	0.87	1158.0 113564.4	0.583 0.006	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	862.7 80471.2	1084.5 1222.3	16966.3 16228.9	0.90	2977.3 291974.0	0.426 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2445.3 114450.3	2479.6 2516.7	17012.4 16920.2	0.85	2908.9 285263.2	0.881 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	1459.3 39801.1	799.2 831.9	7768.4 7768.4	0.81	1123.3 110159.4	0.787 0.008	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	909.1 103434.8	983.2 1962.1	20681.7 20100.9	0.93	3557.2 348843.7	0.561 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3031.9 141907.5	2624.3 3288.6	20797.8 20855.9	0.87	3471.2 340406.0	0.964 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2378.9 55053.1	755.7 1212.5	11355.1 11355.1	0.83	1573.9 154342.7	0.845 0.008	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	888.1 103434.8	1184.8 2995.6	20681.7 20100.9	0.94	3557.6 348881.9	0.837 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3643.0 141907.5	2541.9 3367.6	20797.8 20855.9	0.86	3429.2 336291.9	1.008 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	3343.7 55053.1	657.1 1232.3	11355.1 11355.1	0.81	1492.6 146377.1	0.937 0.008	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	861.8 88540.3	1483.6 2736.7	20389.2 19683.6	0.92	3558.1 348928.3	0.760 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4259.6 138425.2	3285.5 3327.1	20506.8 20800.8	0.83	3379.1 331376.9	1.003 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	547 533	4314.1 53702.2	1301.5 1267.2	11234.7 11317.1	0.72	1383.3 135657.4	0.999 0.010	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	834.2 128252.0	675.8 2596.6	23660.7 22821.2	0.95	4966.9 487082.4	0.535 0.005	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4217.8 238669.1	3218.2 4705.3	23765.7 24106.2	0.89	4771.7 467947.4	1.033 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	5959.6 125355.9	1535.4 2497.5	16713.5 17079.9	0.82	2522.8 247400.5	1.080 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	807.9 119002.5	746.3 3387.7	23450.8 22611.3	0.95	4967.4 487130.8	0.687 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	4180.7 232579.9	3201.2 4617.1	23555.8 24106.2	0.89	4775.3 468296.5	1.015 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	7602.1 125355.9	1870.9 2068.3	16530.3 17079.9	0.77	2231.6 218845.4	1.024 0.009	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	781.7 103270.6	1679.2 3101.7	23031.1 22191.5	0.93	4967.8 487177.3	0.621 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	4143.1 215648.1	3347.9 4622.7	23240.9 24080.5	0.88	4778.9 468646.7	1.012 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	9253.4 122074.0	1507.2 1842.7	16347.1 17034.1	0.75	1871.4 183521.5	1.067 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	755.7 153477.2	2384.6 2137.8	30685.5 29739.4	0.93	7676.5 752808.3	0.317 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	4100.0 322685.8	4389.5 4430.0	31158.6 31796.4	0.89	7512.0 736674.3	0.650 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	10923.2 177761.5	2082.0 2173.5	22512.3 23621.9	0.76	3228.6 316613.7	0.879 0.007	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	733.8 136062.5	3503.5 1403.7	30449.0 29266.4	0.95	7676.8 752840.7	0.460 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	4062.6 295493.1	5538.8 3278.8	30685.5 31796.4	0.91	7515.1 736977.2	0.795 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	12596.5 169184.4	2450.8 1527.5	22395.5 23505.1	0.78	2828.9 277418.0	1.026 0.009	NG
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	712.1 136062.5	5395.7 134.7	30685.5 29266.4	0.96	7677.2 752871.8	0.704 0.007	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	4024.7 308640.7	6986.0 2087.3	30922.1 31796.4	0.93	7518.2 737281.7	0.983 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	14275.3 173393.4	2393.3 1250.0	22395.5 23563.5	0.78	2415.1 236842.4	1.095 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	696.9 189405.4	7643.2 -1876.2	31044.3 30500.3	0.98	7677.4 752893.2	0.999 0.010	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	3984.5 280599.3	7462.1 749.7	31316.3 31724.3	0.93	7521.4 737601.6	1.048 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	15972.8 141404.6	2069.4 1382.5	22451.9 23056.4	0.72	1996.7 195813.2	1.089 0.011	NG

Y 方向正加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	432.1 93121.7	6.8 247.2	17034.1 16530.3	0.97	2984.6 292688.6	0.106 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	999.4 115885.4	1379.4 2131.5	17079.9 16942.5	0.92	2974.0 291647.6	0.724 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	282.9 39245.0	212.2 316.2	7754.2 7754.2	0.93	1169.6 114700.3	0.289 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	677.9 78081.6	551.4 1185.5	16988.3 16163.9	0.93	2981.0 292339.0	0.415 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1766.2 107448.9	1752.7 2217.4	17079.9 16805.1	0.89	2946.3 288929.4	0.773 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	760.5 38230.8	503.8 619.6	7727.7 7727.7	0.87	1158.4 113596.2	0.569 0.005	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	864.8 80471.2	1084.3 1219.9	16966.3 16228.9	0.90	2977.3 291969.4	0.426 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2422.4 114450.3	2491.8 2521.4	17012.4 16920.2	0.86	2910.3 285405.7	0.881 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	1407.9 38759.0	794.1 817.4	7741.6 7741.6	0.81	1126.6 110485.9	0.770 0.007	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	911.9 103434.8	979.0 1956.5	20681.7 20100.9	0.93	3557.2 348838.6	0.560 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2997.6 141907.5	2624.6 3293.1	20797.8 20855.9	0.87	3473.3 340614.3	0.964 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2298.1 55053.1	752.6 1214.7	11355.1 11355.1	0.83	1579.4 154887.3	0.841 0.008	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	891.9 103434.8	1185.9 2989.3	20681.7 20100.9	0.94	3557.5 348875.0	0.835 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3599.0 138240.3	2540.8 3370.7	20797.8 20797.8	0.86	3432.5 336613.2	1.006 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	3233.8 55053.1	647.9 1231.1	11355.1 11355.1	0.82	1503.3 147420.5	0.928 0.008	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	866.4 88540.3	1482.1 2736.5	20389.2 19683.6	0.92	3558.0 348920.3	0.760 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4206.0 138425.2	3286.6 3331.4	20506.8 20800.8	0.83	3383.8 331835.2	1.002 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	4171.4 53702.2	1280.3 1273.6	11152.4 11317.1	0.72	1401.1 137404.3	0.979 0.009	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	838.7 128252.0	676.6 2598.0	23660.7 22821.2	0.95	4966.8 487074.0	0.536 0.005	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4153.5 238669.1	3215.6 4708.7	23765.7 24106.2	0.89	4777.9 468549.9	1.031 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	5778.4 125355.9	1506.3 2515.5	16438.7 17079.9	0.83	2550.6 250125.8	1.083 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	812.7 119002.5	748.5 3386.5	23450.8 22611.3	0.95	4967.3 487122.0	0.687 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 555	4105.1 226720.9	3200.4 4623.9	23555.8 24106.2	0.89	4782.4 468997.4	1.013 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	7385.2 125355.9	1826.6 2095.0	16255.5 17079.9	0.77	2274.1 223012.6	1.030 0.009	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	786.9 103270.6	1676.5 3100.1	23031.1 22191.5	0.93	4967.7 487168.3	0.621 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 583	4055.7 205367.0	3347.2 4627.3	23240.9 23975.5	0.88	4787.0 469448.8	1.008 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	8994.4 118919.3	1514.9 1875.7	16072.2 16988.3	0.75	1930.5 189317.6	1.070 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	761.2 153477.2	2385.7 2140.4	30685.5 29739.4	0.93	7676.4 752799.9	0.317 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	4000.0 322685.8	4392.9 4435.1	31158.6 31796.4	0.89	7520.2 737479.0	0.648 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	10620.5 173393.4	2072.9 2157.3	22161.9 23563.5	0.76	3295.3 323160.8	0.870 0.007	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	739.7 136062.5	3504.5 1402.2	30449.0 29266.4	0.95	7676.8 752832.1	0.460 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	3949.3 295493.1	5542.0 3279.8	30685.5 31796.4	0.91	7524.3 737878.8	0.793 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	12249.7 165126.9	2468.0 1529.2	21928.3 23446.7	0.78	2914.3 285798.5	1.026 0.009	NG
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	718.2 136062.5	5394.3 134.0	30685.5 29266.4	0.96	7677.1 752863.2	0.704 0.007	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 653	3897.5 295493.1	6989.2 2088.9	30922.1 31796.4	0.93	7528.4 738282.9	0.979 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	13880.2 165126.9	2480.5 1214.3	21928.3 23446.7	0.78	2512.5 246389.8	1.110 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	702.7 189405.4	7642.9 -1874.8	31044.3 30500.3	0.98	7677.3 752885.1	0.999 0.010	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	3842.9 280599.3	7469.9 750.6	31316.3 31724.3	0.94	7532.7 738702.8	1.045 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	15521.8 141404.6	2183.1 1279.4	22317.6 23056.4	0.74	2107.9 206713.3	1.102 0.011	NG

Y方向正加力時 57レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	427.1 93121.7	-0.8 234.1	17034.1 16530.3	0.97	2984.7 292694.2	0.102 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	958.9 112966.0	1433.2 2199.0	17079.9 16896.7	0.92	2975.0 291749.3	0.743 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	275.1 38230.8	254.0 386.7	7727.7 7727.7	0.93	1169.7 114710.0	0.345 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	663.3 78081.6	550.7 1181.5	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292364.1	0.413 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	1662.7 104840.6	1784.0 2249.3	17079.9 16759.3	0.89	2950.9 289384.3	0.778 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	696.3 36317.0	514.7 630.3	7648.0 7674.6	0.87	1160.5 113803.3	0.571 0.006	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	841.0 80471.2	1082.3 1215.7	16966.3 16228.9	0.90	2977.8 292021.3	0.423 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2278.3 111567.1	2537.7 2551.8	17012.4 16874.1	0.86	2919.2 286274.5	0.883 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 544	1274.7 37757.4	795.7 821.3	7714.9 7714.9	0.82	1134.7 111277.7	0.760 0.007	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	879.7 103434.8	972.5 1948.6	20681.7 20100.9	0.93	3557.8 348896.7	0.557 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2823.2 138240.3	2616.5 3312.3	20797.8 20797.8	0.87	3483.7 341638.2	0.963 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	2065.6 55053.1	747.9 1213.8	11314.5 11355.1	0.84	1594.3 156350.9	0.824 0.008	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	851.7 103434.8	1186.7 2982.0	20681.7 20100.9	0.94	3558.3 348945.6	0.832 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3412.1 138240.3	2528.1 3382.3	20797.8 20797.8	0.86	3446.0 337934.7	1.003 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	2887.3 55053.1	632.1 1236.2	11314.5 11355.1	0.83	1534.5 150480.4	0.906 0.008	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	817.7 88540.3	1480.6 2736.6	20683.2 19683.6	0.93	3558.8 349002.9	0.759 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	4018.2 138425.2	3285.8 3346.6	20800.8 20800.8	0.83	3399.7 333392.8	0.997 0.010	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	576 533	3708.8 53702.2	1237.7 1291.7	11070.1 11317.1	0.74	1454.8 142662.7	0.957 0.009	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	783.8 128252.0	677.3 2599.2	24106.2 22821.2	0.95	4967.8 487173.7	0.534 0.005	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4018.9 238669.1	3209.5 4713.7	24106.2 24106.2	0.89	4790.4 469781.6	1.025 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	5192.1 125355.9	1442.8 2562.1	16255.5 17079.9	0.84	2634.7 258371.3	1.072 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	751.0 119002.5	750.8 3385.3	24080.5 22611.3	0.95	4968.4 487230.0	0.685 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	4050.2 226720.9	3208.0 4633.1	24106.2 24106.2	0.89	4787.6 469499.3	1.009 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	6679.9 125355.9	1682.8 2170.1	16072.2 17079.9	0.80	2403.8 235729.6	1.026 0.009	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	721.3 103270.6	1673.8 3098.4	23870.6 22191.5	0.94	4968.9 487279.0	0.619 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	4087.7 205367.0	3345.5 4624.1	23975.5 23975.5	0.88	4784.1 469157.2	1.004 0.010	NG
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	8174.0 118919.3	1551.2 2000.0	15889.0 16988.3	0.77	2113.7 207281.0	1.066 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	692.5 153477.2	2386.9 2143.1	31796.4 29739.4	0.94	7677.4 752899.2	0.315 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 639	4130.6 308640.7	4396.2 4442.4	31796.4 31796.4	0.88	7509.4 736423.3	0.649 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	9693.1 165126.9	2054.2 2109.2	21694.7 23446.7	0.76	3488.2 342074.7	0.830 0.006	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	669.6 136062.5	3505.4 1400.6	31631.6 29266.4	0.95	7677.8 752930.1	0.459 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4174.2 295493.1	5548.4 3280.7	31796.4 31796.4	0.91	7505.8 736064.3	0.795 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 597	11221.8 157437.7	2522.2 1543.2	21694.7 23329.9	0.78	3160.9 309974.9	0.996 0.008	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	650.7 136062.5	5393.6 133.4	31631.6 29266.4	0.96	7678.0 752955.0	0.703 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4204.6 295493.1	6974.3 2090.6	31796.4 31796.4	0.92	7503.2 735810.5	0.982 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	12759.8 165126.9	2680.4 1130.1	21694.7 23446.7	0.80	2788.6 273469.8	1.112 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	641.4 189405.4	7646.3 -1874.5	31588.3 30500.3	0.98	7678.1 752967.0	0.998 0.010	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	4217.3 280599.3	7449.0 773.7	31724.3 31724.3	0.93	7502.1 735704.6	1.051 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	14324.0 137842.5	2485.4 1050.3	22049.0 22989.2	0.77	2403.1 235663.4	1.130 0.011	NG

Y 方向正加力時 67レ-Δ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	279.2 63902.9	-221.8 101.7	16621.9 15705.8	0.98	2986.0 292828.1	0.091 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	483.2 102326.2	1123.0 1832.1	16713.5 16713.5	0.94	2984.0 292628.7	0.611 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	342.4 37255.5	406.3 569.3	7515.2 7701.1	0.92	1168.8 114617.9	0.496 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	521.3 51455.7	115.0 765.0	16255.5 15156.2	0.94	2983.5 292579.7	0.278 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	863.9 81480.2	1361.7 1877.2	16347.1 16255.5	0.91	2977.3 291971.3	0.632 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	900.3 34543.3	478.3 668.3	7196.5 7621.5	0.86	1153.1 113082.0	0.630 0.006	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	719.9 58559.9	697.1 773.1	16136.7 15491.4	0.89	2980.3 292263.6	0.281 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1227.8 87876.5	1934.2 2085.9	16321.0 16413.2	0.89	2967.3 290995.6	0.703 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	1507.0 32489.0	471.3 596.3	7340.8 7554.6	0.81	1120.1 109845.9	0.636 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	779.0 74285.3	399.1 1411.1	19636.3 19171.7	0.93	3559.5 349065.3	0.414 0.004	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1722.5 103434.8	1487.6 2655.0	19868.6 20100.9	0.90	3535.2 346684.8	0.768 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2161.5 40896.7	238.9 628.4	10785.9 10867.2	0.84	1588.4 155766.3	0.537 0.004	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	790.8 74285.3	683.1 2326.8	19636.3 19171.7	0.93	3559.3 349046.6	0.657 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2249.6 103434.8	1492.6 3092.2	19752.5 20100.9	0.89	3513.7 344573.4	0.903 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2836.4 39077.1	273.6 864.4	10785.9 10785.9	0.82	1538.8 150900.3	0.726 0.006	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	768.0 72462.4	1257.8 2389.5	19918.8 19095.6	0.92	3559.6 349082.3	0.664 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	2799.1 96505.1	1843.0 3009.4	20036.4 19918.8	0.86	3485.1 341775.1	0.890 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	690 690	3508.6 32083.3	326.5 802.5	10411.4 10411.4	0.77	1476.0 144747.0	0.754 0.006	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	659.5 110718.7	552.8 2551.6	23765.7 22401.4	0.95	4969.8 487374.5	0.521 0.005	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	3407.8 150305.7	1304.6 3383.4	23870.6 23240.9	0.90	4842.2 474862.0	0.770 0.007	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 794	4199.4 55166.7	-34.2 797.6	15339.4 15339.4	0.87	2756.5 270322.4	0.525 0.003	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	552.3 103270.6	589.3 3201.3	23660.7 22191.5	0.96	4971.3 487519.9	0.644 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	3987.9 138623.4	1329.1 3845.0	23765.7 23031.1	0.89	4793.3 470059.1	0.878 0.008	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4896.9 48106.8	-26.2 1179.7	14973.0 14973.0	0.84	2673.6 262188.8	0.698 0.004	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	441.5 84936.1	1544.2 2961.0	23240.9 21561.9	0.95	4972.6 487643.2	0.586 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4562.7 119002.5	2172.4 3652.7	23450.8 22611.3	0.84	4737.2 464557.6	0.846 0.008	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	5583.2 45074.6	470.0 1102.9	14606.6 14789.8	0.75	2579.6 252969.5	0.698 0.004	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	329.0 121452.0	2240.8 1972.7	31158.6 28793.3	0.95	7681.2 753268.1	0.290 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	5125.5 174462.5	2936.2 2801.2	31395.1 30212.5	0.83	7416.1 727274.1	0.497 0.004	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	6270.7 60544.4	664.3 589.2	19825.9 20293.1	0.70	4047.5 396926.2	0.432 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	218.4 109074.4	3333.8 1253.6	30685.5 28320.3	0.97	7681.8 753328.3	0.429 0.004	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	5694.8 153477.2	4221.0 1974.8	31158.6 29739.4	0.86	7353.7 721154.1	0.681 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1075 1019	6955.8 54043.1	1323.3 406.2	19358.7 19825.9	0.77	3954.8 387829.1	0.621 0.003	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	103.5 109074.4	5324.0 -5.6	30922.1 28320.3	0.98	7682.2 753365.0	0.687 0.007	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	6278.1 163465.9	5480.7 642.5	31158.6 29976.0	0.89	7283.0 714214.7	0.870 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	7628.4 54043.1	1410.7 -275.9	19825.9 19825.9	0.85	3854.3 377980.6	0.698 0.004	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	0.6 189405.4	7681.6 -2131.9	31316.3 30500.3	1.00	7682.3 753375.7	0.999 0.010	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	6899.6 205367.3	7174.3 -667.1	31316.3 30772.3	0.92	7200.0 706077.5	1.110 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	8290.8 84280.7	3760.8 -414.2	21511.7 21511.7	0.86	3746.4 367393.6	1.192 0.010	NG

Y方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	274.8 97561.4	-47.5 -64.6	16621.9 15705.8	0.95	2986.0 292831.2	0.038 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	431.4 122074.0	-17.4 -19.8	17034.1 16530.3	0.94	2984.6 292689.5	0.032 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	430.9 122074.0	-7.2 -9.0	17034.1 16530.3	0.95	2984.6 292690.0	0.029 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	432.1 122074.0	-3.0 -4.7	17034.1 16530.3	0.95	2984.6 292688.6	0.028 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	427.1 122074.0	17.8 18.1	17034.1 16530.3	0.94	2984.7 292694.2	0.032 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	279.2 97561.4	54.8 71.2	16621.9 15705.8	0.95	2986.0 292828.1	0.041 0.000	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	512.6 81480.2	-40.1 -40.7	16255.5 15156.2	0.92	2983.6 292591.2	0.046 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	673.0 118919.3	-17.7 -19.5	16988.3 16163.9	0.93	2981.1 292347.4	0.048 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	676.1 118919.3	-9.2 -10.8	16988.3 16163.9	0.93	2981.1 292342.0	0.045 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	677.9 118919.3	-5.1 -7.1	16988.3 16163.9	0.94	2981.0 292339.0	0.044 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	663.3 118919.3	12.3 9.7	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292364.1	0.045 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	521.3 81480.2	44.2 37.8	16255.5 15156.2	0.93	2983.5 292579.7	0.048 0.000	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	711.7 77114.7	-42.9 -48.7	16136.7 15491.4	0.91	2980.4 292278.6	0.061 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	856.5 117446.6	-22.5 -24.6	16966.3 16228.9	0.92	2977.4 291987.7	0.060 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	862.7 117446.6	-15.0 -17.3	16966.3 16228.9	0.92	2977.3 291974.0	0.059 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	864.8 117446.6	-10.9 -13.4	16966.3 16228.9	0.92	2977.3 291969.4	0.057 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	841.0 117446.6	5.3 2.3	16966.3 16228.9	0.94	2977.8 292021.3	0.053 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	719.9 77114.7	40.1 38.1	16136.7 15491.4	0.91	2980.3 292263.6	0.059 0.000	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	774.3 87059.0	-46.0 -48.7	19636.3 19171.7	0.91	3559.5 349072.5	0.053 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	900.0 131319.8	-28.2 -28.8	20681.7 20100.9	0.92	3557.4 348860.4	0.052 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	909.1 131319.8	-20.9 -22.2	20681.7 20100.9	0.92	3557.2 348843.7	0.051 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	911.9 131319.8	-16.8 -18.5	20681.7 20100.9	0.92	3557.2 348838.6	0.050 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	879.7 131319.8	-0.4 -3.7	20681.7 20100.9	0.95	3557.8 348896.7	0.045 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	779.0 87059.0	38.5 32.7	19636.3 19171.7	0.91	3559.5 349065.3	0.051 0.000	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	793.5 87059.0	-49.7 -51.4	19636.3 19171.7	0.91	3559.2 349042.3	0.055 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	876.1 131319.8	-34.8 -33.9	20681.7 20100.9	0.92	3557.8 348903.2	0.053 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	888.1 131319.8	-29.1 -28.2	20681.7 20100.9	0.92	3557.6 348881.9	0.052 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	891.9 131319.8	-25.0 -24.8	20681.7 20100.9	0.92	3557.5 348875.0	0.051 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	851.7 131319.8	-9.5 -10.8	20681.7 20100.9	0.92	3558.3 348945.6	0.045 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	790.8 87059.0	34.1 27.2	19636.3 19171.7	0.91	3559.3 349046.6	0.050 0.000	OK
8F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	785.5 96505.1	-57.5 -52.7	19918.8 19095.6	0.91	3559.6 349055.0	0.056 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	847.8 131407.7	-44.4 -37.2	20683.2 19683.6	0.93	3558.3 348952.3	0.055 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	861.8 116032.3	-31.7 -29.8	20389.2 19683.6	0.92	3558.1 348928.3	0.052 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	866.4 116032.3	-28.9 -26.6	20389.2 19683.6	0.92	3558.0 348920.3	0.051 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	817.7 131407.7	-14.0 -13.4	20683.2 19683.6	0.92	3558.8 349002.9	0.045 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	768.0 96505.1	22.2 24.8	19918.8 19095.6	0.92	3559.6 349082.3	0.047 0.000	OK
7F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	706.0 186893.8	-78.8 -89.5	23765.7 22401.4	0.94	4969.1 487303.4	0.049 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	807.0 226720.9	-62.4 -69.3	24106.2 22821.2	0.94	4967.4 487132.3	0.049 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	834.2 178578.2	-35.7 -33.6	23660.7 22821.2	0.93	4966.9 487082.4	0.043 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	838.7 178578.2	-32.1 -30.3	23660.7 22821.2	0.93	4966.8 487074.0	0.043 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	783.8 226720.9	-12.8 -12.6	24106.2 22821.2	0.94	4967.8 487173.7	0.037 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	659.5 186893.8	33.7 38.6	23765.7 22401.4	0.94	4969.8 487374.5	0.037 0.000	OK
6F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	632.3 178578.2	-76.7 -78.5	23660.7 22191.5	0.94	4970.2 487413.8	0.043 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	765.0 215648.1	-61.4 -64.1	24080.5 22611.3	0.94	4968.1 487206.2	0.046 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	807.9 163529.4	-36.8 -34.4	23450.8 22611.3	0.93	4967.4 487130.8	0.043 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	812.7 163529.4	-33.7 -31.4	23450.8 22611.3	0.93	4967.3 487122.0	0.042 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	751.0 215648.1	-17.4 -17.7	24080.5 22611.3	0.94	4968.4 487230.0	0.037 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	552.3 178578.2	29.9 27.2	23660.7 22191.5	0.95	4971.3 487519.9	0.031 0.000	OK
5F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	558.1 150305.7	-72.7 -80.4	23240.9 21561.9	0.94	4971.2 487512.7	0.041 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	724.0 195804.0	-60.9 -65.9	23870.6 22191.5	0.94	4968.8 487274.7	0.045 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	781.7 138623.4	-38.7 -36.4	23031.1 22191.5	0.93	4967.8 487177.3	0.042 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	786.9 138623.4	-36.2 -33.9	23031.1 22191.5	0.93	4967.7 487168.3	0.042 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	721.3 195804.0	-24.8 -24.6	23870.6 22191.5	0.94	4968.9 487279.0	0.037 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	441.5 150305.7	16.3 21.4	23240.9 21561.9	0.95	4972.6 487643.2	0.025 0.000	OK
4F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	487.7 231747.9	-84.7 -93.3	31158.6 28793.3	0.96	7679.9 753139.3	0.029 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	681.2 295493.1	-71.8 -78.4	31796.4 29739.4	0.95	7677.6 752914.7	0.033 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	755.7 200065.6	-43.7 -41.7	30685.5 29739.4	0.94	7676.5 752808.3	0.031 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	761.2 200065.6	-40.9 -38.7	30685.5 29739.4	0.94	7676.4 752799.9	0.031 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	692.5 295493.1	-28.3 -27.7	31796.4 29739.4	0.95	7677.4 752899.2	0.027 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	329.0 231747.9	23.3 29.5	31158.6 28793.3	0.97	7681.2 753268.1	0.015 0.000	OK
3F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	422.3 200065.6	-81.5 -83.7	30685.5 28320.3	0.95	7680.5 753198.5	0.025 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	642.2 271598.2	-68.1 -71.1	31631.6 29266.4	0.95	7678.1 752965.9	0.031 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	733.8 186607.2	-43.9 -39.5	30449.0 29266.4	0.94	7676.8 752840.7	0.030 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	739.7 186607.2	-41.5 -37.3	30449.0 29266.4	0.94	7676.8 752832.1	0.030 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	669.6 271598.2	-34.5 -32.8	31631.6 29266.4	0.95	7677.8 752930.1	0.027 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	218.4 200065.6	16.8 16.4	30685.5 28320.3	0.97	7681.8 753328.3	0.010 0.000	OK
2F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	355.6 215034.3	-81.6 -83.8	30922.1 28320.3	0.96	7681.0 753250.1	0.023 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	604.4 271598.2	-72.4 -71.2	31631.6 29266.4	0.95	7678.6 753012.7	0.030 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	712.1 200065.6	-43.6 -39.7	30685.5 29266.4	0.94	7677.2 752871.8	0.030 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	718.2 200065.6	-42.9 -38.1	30685.5 29266.4	0.94	7677.1 752863.2	0.030 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	650.7 271598.2	-39.9 -38.6	31631.6 29266.4	0.95	7678.0 752955.0	0.027 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	103.5 215034.3	7.0 12.3	30922.1 28320.3	0.98	7682.2 753365.0	0.005 0.000	OK
1F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	302.5 243996.8	-76.6 -80.9	31316.3 30500.3	0.97	7681.4 753284.7	0.020 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	574.3 267533.1	-56.5 -59.8	31588.3 30500.3	0.95	7679.0 753048.0	0.026 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	696.9 223435.2	-56.6 -37.5	31044.3 30500.3	0.95	7677.4 752893.2	0.030 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	702.7 223435.2	-54.9 -36.2	31044.3 30500.3	0.95	7677.3 752885.1	0.030 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	641.4 267533.1	-60.3 -43.8	31588.3 30500.3	0.96	7678.1 752967.0	0.029 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	0.6 243996.8	-0.0 14.5	31316.3 30500.3	1.00	7682.3 753375.7	0.002 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	489.4 102326.2	-67.2 -96.0	16713.5 16713.5	0.94	2983.9 292621.0	0.060 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	964.6 125355.9	-23.9 -25.4	17079.9 16942.5	0.91	2974.9 291735.4	0.065 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1001.8 125355.9	9.3 11.5	17079.9 16942.5	0.92	2973.9 291641.4	0.063 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	999.4 125355.9	10.1 11.9	17079.9 16942.5	0.92	2974.0 291647.6	0.063 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	958.9 125355.9	18.1 19.7	17079.9 16896.7	0.92	2975.0 291749.3	0.063 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	483.2 102326.2	56.0 83.2	16713.5 16713.5	0.94	2984.0 292628.7	0.055 0.000	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	877.5 85105.6	-46.2 -41.0	16347.1 16255.5	0.90	2977.0 291940.9	0.068 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1681.6 125355.9	-14.5 -14.9	17079.9 16805.1	0.89	2950.1 289303.4	0.105 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1782.8 125355.9	10.1 10.1	17079.9 16805.1	0.88	2945.5 288854.0	0.109 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1766.2 125355.9	10.8 11.1	17079.9 16805.1	0.88	2946.3 288929.4	0.108 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	1662.7 125355.9	13.5 16.5	17079.9 16759.3	0.90	2950.9 289384.3	0.104 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	863.9 85105.6	38.4 37.3	16347.1 16255.5	0.90	2977.3 291971.3	0.065 0.000	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1243.7 84051.6	-35.2 -39.7	16321.0 16413.2	0.89	2966.8 290945.3	0.088 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2300.3 120562.3	-1.3 -3.3	17012.4 16874.1	0.90	2917.9 286145.1	0.137 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2445.3 120562.3	12.7 13.1	17012.4 16920.2	0.86	2908.9 285263.2	0.148 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2422.4 120562.3	13.0 13.4	17012.4 16920.2	0.86	2910.3 285405.7	0.147 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2278.3 120562.3	6.8 10.7	17012.4 16874.1	0.89	2919.2 286274.5	0.138 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1227.8 84051.6	32.1 39.6	16321.0 16413.2	0.89	2967.3 290995.6	0.087 0.000	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1739.0 94718.4	-22.9 -23.7	19868.6 20100.9	0.87	3534.6 346627.3	0.093 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2856.7 138240.3	14.9 8.4	20797.8 20855.9	0.89	3481.8 341446.4	0.141 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3031.9 138240.3	17.0 14.1	20797.8 20855.9	0.86	3471.2 340406.0	0.150 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2997.6 138240.3	16.9 13.9	20797.8 20855.9	0.87	3473.3 340614.3	0.148 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2823.2 138240.3	-4.0 1.8	20797.8 20797.8	0.96	3483.7 341638.2	0.137 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1722.5 94718.4	20.0 25.0	19868.6 20100.9	0.88	3535.2 346684.8	0.093 0.000	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2267.9 90767.6	-13.3 -10.4	19752.5 20100.9	0.86	3512.8 344489.6	0.118 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3458.0 138240.3	30.8 15.7	20797.8 20797.8	0.88	3442.7 337616.6	0.174 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3643.0 138240.3	21.9 14.7	20797.8 20855.9	0.86	3429.2 336291.9	0.181 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3599.0 138240.3	18.5 13.3	20797.8 20797.8	0.86	3432.5 336613.2	0.178 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3412.1 138240.3	-10.5 -1.8	20797.8 20797.8	0.91	3446.0 337934.7	0.167 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2249.6 90767.6	13.8 18.2	19752.5 20100.9	0.86	3513.7 344573.4	0.118 0.000	OK
8F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	2812.6 100896.6	40.1 16.2	20036.4 19918.8	0.88	3484.4 341699.0	0.151 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	4075.7 138425.2	66.3 36.7	20800.8 20800.8	0.87	3394.9 332923.7	0.213 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4259.6 121841.1	18.6 18.4	20506.8 20800.8	0.81	3379.1 331376.9	0.212 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4206.0 121841.1	19.2 17.0	20506.8 20800.8	0.82	3383.8 331835.2	0.210 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	4018.2 138425.2	-40.2 -15.2	20800.8 20800.8	0.88	3399.7 333392.8	0.203 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	2799.1 100896.6	-21.5 -0.9	20036.4 19918.8	0.91	3485.1 341775.1	0.146 0.000	OK
7F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	3410.3 195804.0	109.7 101.2	23870.6 23240.9	0.87	4842.0 474842.7	0.166 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4093.1 238669.1	153.8 108.6	24106.2 24106.2	0.89	4783.6 469108.3	0.198 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4217.8 186893.8	27.8 18.3	23765.7 24106.2	0.88	4771.7 467947.4	0.182 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	4153.5 186893.8	23.5 19.3	23765.7 24106.2	0.86	4777.9 468549.9	0.179 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4018.9 238669.1	-113.0 -78.2	24106.2 24106.2	0.89	4790.4 469781.6	0.187 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	3407.8 195804.0	-90.7 -83.5	23870.6 23240.9	0.87	4842.2 474862.0	0.163 0.000	OK
6F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	3976.5 186893.8	125.9 117.6	23765.7 23031.1	0.86	4794.3 470161.2	0.195 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	4141.4 226720.9	173.1 136.6	24106.2 24106.2	0.88	4779.0 468662.7	0.203 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	4180.7 170805.4	27.4 22.5	23555.8 24106.2	0.86	4775.3 468296.5	0.182 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 555	4105.1 170805.4	22.6 17.4	23555.8 24106.2	0.86	4782.4 468997.4	0.178 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	4050.2 226720.9	-129.2 -102.9	24106.2 24106.2	0.88	4787.6 469499.3	0.191 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	3987.9 186893.8	-105.1 -94.1	23765.7 23031.1	0.86	4793.3 470059.1	0.192 0.000	OK
5F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4534.1 163529.4	126.1 127.2	23450.8 22611.3	0.83	4740.1 464849.1	0.222 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	4198.8 205367.0	153.9 140.3	23975.5 23975.5	0.86	4773.6 468126.9	0.202 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	4143.1 150305.7	27.9 22.5	23240.9 24080.5	0.85	4778.9 468646.7	0.183 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 583	4055.7 150305.7	22.9 19.6	23240.9 23975.5	0.85	4787.0 469448.8	0.179 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	4087.7 205367.0	-106.3 -100.5	23975.5 23975.5	0.86	4784.1 469157.2	0.189 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	4562.7 163529.4	-93.9 -96.8	23450.8 22611.3	0.84	4737.2 464557.6	0.219 0.000	OK
4F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	5075.5 250488.7	158.9 174.6	31395.1 30212.5	0.86	7421.3 727781.1	0.188 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	4264.0 322685.8	201.8 224.8	31796.4 31796.4	0.89	7498.1 735311.4	0.161 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	4100.0 231747.9	31.6 29.3	31158.6 31796.4	0.87	7512.0 736674.3	0.135 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	4000.0 231747.9	21.9 20.8	31158.6 31796.4	0.87	7520.2 737479.0	0.131 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 639	4130.6 322685.8	-148.7 -169.4	31796.4 31796.4	0.89	7509.4 736423.3	0.150 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	5125.5 250488.7	-127.8 -144.8	31395.1 30212.5	0.87	7416.1 727274.1	0.186 0.000	OK
3F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	5621.2 231747.9	131.0 138.9	31158.6 29739.4	0.85	7362.2 721980.8	0.205 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4331.4 295493.1	176.7 180.3	31796.4 31796.4	0.88	7492.2 734735.9	0.157 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	4062.6 200065.6	29.6 27.7	30685.5 31796.4	0.86	7515.1 736977.2	0.136 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	3949.3 200065.6	21.5 20.1	30685.5 31796.4	0.86	7524.3 737878.8	0.131 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4174.2 295493.1	-121.7 -123.6	31796.4 31796.4	0.88	7505.8 736064.3	0.146 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	5694.8 231747.9	-98.1 -102.7	31158.6 29739.4	0.85	7353.7 721154.1	0.203 0.000	OK
2F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	6177.7 231747.9	146.2 135.7	31158.6 29976.0	0.84	7295.6 715456.9	0.223 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4388.8 295493.1	163.4 174.9	31796.4 31796.4	0.88	7487.1 734238.3	0.158 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	4024.7 215034.3	27.7 27.1	30922.1 31796.4	0.86	7518.2 737281.7	0.133 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 653	3897.5 215034.3	26.1 22.9	30922.1 31796.4	0.87	7528.4 738282.9	0.129 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	4204.6 295493.1	-102.8 -110.5	31796.4 31796.4	0.88	7503.2 735810.5	0.145 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	6278.1 231747.9	-101.0 -92.9	31158.6 29976.0	0.84	7283.0 714214.7	0.221 0.000	OK
1F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	6771.1 243996.8	17.7 81.3	31316.3 30772.3	0.90	7217.8 707822.6	0.230 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	4430.7 280599.3	51.9 136.3	31724.3 31724.3	0.91	7483.4 733870.6	0.156 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	3984.5 243996.8	27.1 18.7	31316.3 31724.3	0.89	7521.4 737601.6	0.130 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	3842.9 243996.8	28.5 20.4	31316.3 31724.3	0.89	7532.7 738702.8	0.126 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	4217.3 280599.3	7.2 -78.8	31724.3 31724.3	0.94	7502.1 735704.6	0.143 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	6899.6 243996.8	34.5 -47.4	31316.3 30772.3	0.98	7200.0 706077.5	0.230 0.000	OK

Y方向正加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	351.0 31364.6	-150.5 -201.1	7515.2 7701.1	0.91	1168.6 114604.7	0.204 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	255.6 40300.1	-137.2 -149.0	7780.8 7754.2	0.92	1169.9 114732.9	0.151 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	258.4 40300.1	-7.7 -5.6	7780.8 7780.8	0.93	1169.9 114729.7	0.039 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	282.9 39245.0	49.5 49.4	7754.2 7754.2	0.92	1169.6 114700.3	0.075 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	275.1 38230.8	113.3 131.9	7727.7 7727.7	0.92	1169.7 114710.0	0.140 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	342.4 31364.6	133.5 177.6	7515.2 7701.1	0.91	1168.8 114617.9	0.185 0.002	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	916.7 24076.5	-115.1 -96.6	7196.5 7621.5	0.82	1152.4 113015.8	0.211 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	728.3 40300.1	-119.5 -110.3	7780.8 7727.7	0.87	1159.4 113702.4	0.185 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	769.9 40300.1	-6.9 -6.2	7780.8 7780.8	0.87	1158.0 113564.4	0.104 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	760.5 38230.8	47.9 46.1	7727.7 7727.7	0.86	1158.4 113596.2	0.134 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	696.3 35413.5	94.6 87.9	7648.0 7674.6	0.86	1160.5 113803.3	0.162 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	900.3 24076.5	103.8 89.6	7196.5 7621.5	0.82	1153.1 113082.0	0.201 0.001	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	1531.0 27021.4	-138.7 -123.4	7340.8 7554.6	0.78	1118.5 109684.1	0.306 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1368.9 39801.1	-130.8 -115.5	7768.4 7741.6	0.83	1129.1 110725.5	0.272 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	1459.3 39801.1	-2.6 -2.2	7768.4 7768.4	0.82	1123.3 110159.4	0.190 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	1407.9 38759.0	52.0 49.2	7741.6 7741.6	0.81	1126.6 110485.9	0.219 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 544	1274.7 37757.4	116.6 102.5	7714.9 7714.9	0.83	1134.7 111277.7	0.250 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	643 586	1507.0 27021.4	127.5 115.7	7340.8 7554.6	0.77	1120.1 109845.9	0.295 0.001	OK
10F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2195.3 39077.1	-179.6 -191.0	10785.9 10867.2	0.77	1586.2 155553.8	0.298 0.001	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2211.4 55053.1	-178.2 -170.0	11355.1 11355.1	0.80	1585.2 155451.8	0.285 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2378.9 55053.1	-1.8 -0.1	11355.1 11355.1	0.89	1573.9 154342.3	0.211 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	2298.1 55053.1	69.6 67.6	11355.1 11355.1	0.80	1579.4 154887.3	0.237 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	2065.6 53611.8	162.9 158.4	11314.5 11355.1	0.81	1594.3 156350.9	0.265 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2161.5 39077.1	166.8 180.2	10785.9 10867.2	0.77	1588.4 155766.3	0.289 0.001	OK
9F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2875.0 39077.1	-174.1 -166.9	10785.9 10785.9	0.73	1535.5 150582.5	0.350 0.001	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	3084.9 55053.1	-170.6 -145.3	11355.1 11355.1	0.78	1517.1 148777.7	0.357 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	3343.7 55053.1	4.5 4.4	11355.1 11355.1	0.76	1492.6 146377.1	0.297 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	3233.8 55053.1	73.3 64.5	11355.1 11355.1	0.77	1503.3 147420.5	0.321 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	2887.3 53611.8	165.2 144.5	11314.5 11355.1	0.78	1534.5 150480.4	0.338 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2836.4 39077.1	167.3 165.0	10785.9 10785.9	0.73	1538.8 150900.3	0.343 0.001	OK
8F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	690 690	3548.1 32083.3	-135.9 -154.9	10411.4 10411.4	0.69	1471.9 144345.3	0.413 0.001	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	3960.2 48394.4	-125.1 -120.6	11152.4 11317.1	0.72	1426.4 139881.2	0.414 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	547 533	4314.1 50944.8	8.5 7.7	11234.7 11317.1	0.72	1383.3 135657.4	0.388 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	562 533	4171.4 48394.4	51.8 52.3	11152.4 11317.1	0.71	1401.1 137404.3	0.398 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	576 533	3708.8 46030.9	130.3 128.3	11070.1 11317.1	0.72	1454.8 142662.7	0.396 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	690 690	3508.6 32083.3	141.0 158.9	10411.4 10411.4	0.69	1476.0 144747.0	0.411 0.001	OK
7F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 794	4236.7 55166.7	-190.2 -221.6	15339.4 15339.4	0.74	2752.4 269918.5	0.336 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	5497.1 93121.7	-196.7 -149.2	16530.3 17079.9	0.79	2592.0 254191.8	0.388 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	5959.6 102326.2	10.5 8.0	16713.5 17079.9	0.79	2522.8 247400.5	0.360 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	5778.4 88978.4	84.4 60.0	16438.7 17079.9	0.78	2550.6 250125.8	0.375 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	5192.1 81480.2	203.2 164.9	16255.5 17079.9	0.77	2634.7 258371.3	0.375 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 794	4199.4 55166.7	192.0 221.5	15339.4 15339.4	0.74	2756.5 270322.4	0.333 0.001	OK
6F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4931.5 48106.8	-169.4 -164.2	14973.0 14973.0	0.68	2669.1 261753.1	0.373 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	7037.5 85105.6	-167.8 -117.4	16347.1 17079.9	0.76	2339.7 229441.4	0.477 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	7602.1 93121.7	14.1 9.3	16530.3 17079.9	0.76	2231.6 218845.4	0.464 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	7385.2 81480.2	70.8 53.3	16255.5 17079.9	0.74	2274.1 223012.6	0.474 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	6679.9 74891.3	183.7 126.0	16072.2 17079.9	0.75	2403.8 235729.6	0.466 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4896.9 48106.8	173.1 171.5	14973.0 14973.0	0.68	2673.6 262188.8	0.371 0.001	OK
5F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	5612.1 42320.3	-126.5 -146.9	14606.6 14789.8	0.66	2575.3 252554.0	0.422 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	8586.1 78081.6	-108.2 -92.8	16163.9 16988.3	0.69	2023.4 198426.9	0.559 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	9253.4 85105.6	17.1 13.0	16347.1 17034.1	0.71	1871.4 183521.5	0.571 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	8994.4 74891.3	56.2 46.2	16072.2 16988.3	0.68	1930.5 189317.6	0.574 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	8174.0 69070.5	128.6 105.0	15889.0 16988.3	0.69	2113.7 207281.0	0.548 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	5583.2 42320.3	142.4 161.1	14606.6 14789.8	0.66	2579.6 252969.5	0.423 0.001	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	6291.4 54043.1	-142.6 -161.1	19825.9 20293.1	0.68	4044.9 396664.7	0.345 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	10160.6 111461.2	-133.5 -127.9	22395.5 23563.5	0.70	3393.2 332756.1	0.477 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	10923.2 116015.3	19.3 16.8	22512.3 23621.9	0.71	3228.6 316613.7	0.489 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	10620.5 103122.0	68.4 62.0	22161.9 23563.5	0.69	3295.3 323160.8	0.491 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	9693.1 89024.2	152.9 144.1	21694.7 23446.7	0.68	3488.2 342074.7	0.473 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	6270.7 54043.1	154.5 170.6	19825.9 20293.1	0.68	4047.5 396926.2	0.346 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1075 1019	6967.2 48535.4	-116.0 -120.1	19358.7 19825.9	0.63	3953.1 387669.4	0.380 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	11745.3 103122.0	-96.8 -86.8	22161.9 23446.7	0.68	3037.8 297906.0	0.547 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	12596.5 111461.2	20.2 17.1	22395.5 23505.1	0.69	2828.9 277418.0	0.566 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	12249.7 95684.9	57.5 51.0	21928.3 23446.7	0.66	2914.3 285798.5	0.568 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 597	11221.8 89024.2	121.0 106.4	21694.7 23329.9	0.67	3160.9 309974.9	0.538 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1075 1019	6955.8 48535.4	131.2 137.6	19358.7 19825.9	0.63	3954.8 387829.1	0.382 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	7628.4 54043.1	-100.0 -104.4	19825.9 19825.9	0.63	3854.3 377981.0	0.402 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	13340.8 103122.0	-60.6 -74.7	22161.9 23446.7	0.67	2645.4 259427.0	0.615 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	14275.3 111461.2	19.6 21.6	22395.5 23563.5	0.66	2415.1 236842.4	0.641 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	13880.2 95684.9	39.0 49.9	21928.3 23446.7	0.66	2512.5 246389.8	0.642 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	12759.8 89024.2	85.2 97.7	21694.7 23446.7	0.65	2788.6 273469.8	0.605 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	7628.4 54043.1	119.9 124.8	19825.9 19825.9	0.63	3854.3 377980.6	0.405 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	8276.8 84280.7	5.8 -55.4	21511.7 21511.7	0.86	3748.7 367626.5	0.397 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	14965.3 108572.5	15.3 -38.0	22317.6 22989.2	0.89	2245.1 220165.1	0.679 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	15972.8 113628.2	23.2 23.4	22451.9 23056.4	0.63	1996.7 195813.2	0.715 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	15521.8 108572.5	26.9 43.0	22317.6 23056.4	0.69	2107.9 206713.3	0.703 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	14324.0 99423.1	28.9 64.4	22049.0 22989.2	0.72	2403.1 235663.4	0.662 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	8290.8 84280.7	40.4 78.1	21511.7 21511.7	0.76	3746.4 367393.6	0.400 0.000	OK

Y方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	540.8 63902.9	-796.6 -1667.2	16621.9 15705.8	0.93	2983.2 292553.1	0.559 0.006	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	583.2 102326.2	-146.8 -587.3	16713.5 16713.5	0.95	2982.6 292492.0	0.223 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	33.2 37255.5	-86.9 -220.3	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.2	0.189 0.002	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1215.4 51455.7	-796.2 -1501.7	16255.5 15156.2	0.88	2967.7 291034.6	0.535 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1266.4 81480.2	-763.8 -1366.6	16347.1 16255.5	0.90	2966.1 290872.2	0.497 0.005	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	1904.0 58559.9	-1390.3 -1461.0	16136.7 15491.4	0.82	2939.6 288281.0	0.540 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2073.0 87876.5	-1393.6 -1501.8	16321.0 16413.2	0.85	2930.9 287419.3	0.566 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2746.3 74285.3	-946.0 -1958.9	19636.3 19171.7	0.86	3488.1 342070.3	0.632 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2748.9 103434.8	-1169.1 -2060.2	19868.6 20100.9	0.87	3488.0 342055.9	0.656 0.006	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	3624.7 74285.3	-885.9 -2351.3	19636.3 19171.7	0.85	3430.6 336426.4	0.777 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3390.1 103434.8	-1548.4 -2803.4	19752.5 20100.9	0.86	3447.5 338085.7	0.870 0.008	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	4531.1 72462.4	-1389.1 -2317.9	19918.8 19095.6	0.80	3354.6 328969.9	0.792 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	3997.2 96505.1	-1897.6 -2875.0	20036.4 19918.8	0.83	3401.4 333562.9	0.900 0.009	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	5571.4 110718.7	-551.6 -2604.0	23765.7 22401.4	0.86	4620.5 453115.0	0.725 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	4621.2 150305.7	-1182.5 -3240.8	23870.6 23240.9	0.88	4731.0 463956.6	0.791 0.007	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	6611.6 103270.6	-476.2 -3384.1	23660.7 22191.5	0.86	4475.8 438929.9	0.920 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5269.9 138623.4	-1123.2 -3887.1	23765.7 23031.1	0.87	4657.8 456774.3	0.939 0.009	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	7635.0 84936.1	-1393.8 -3243.3	23240.9 21561.9	0.79	4309.4 422609.2	0.917 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	5882.8 119002.5	-1895.1 -3765.8	23450.8 22611.3	0.83	4579.8 449122.3	0.923 0.008	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	8659.0 121452.0	-2016.1 -2318.7	31158.6 28793.3	0.75	6922.7 678880.2	0.545 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	6505.0 174462.5	-2567.2 -2968.8	31395.1 30212.5	0.82	7253.6 711332.9	0.544 0.004	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	9679.8 109074.4	-3005.3 -1679.0	30685.5 28320.3	0.77	6733.0 660281.1	0.671 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	7127.7 153477.2	-3708.5 -2245.3	31158.6 29739.4	0.83	7167.6 702898.2	0.658 0.005	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	10688.8 109074.4	-4851.5 -531.9	30922.1 28320.3	0.83	6524.8 639861.1	0.956 0.008	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	7723.8 163465.9	-4995.5 -1037.3	31158.6 29976.0	0.87	7077.9 694103.4	0.851 0.007	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	11698.7 189405.4	-6356.0 1340.7	31316.3 30500.3	0.90	6295.7 617398.5	1.179 0.010	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	8286.8 205367.3	-6943.2 352.6	31316.3 30772.3	0.90	6986.6 685146.6	1.121 0.010	NG

Y 方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	759.6 93121.7	-1365.3 -2449.3	17034.1 16530.3	0.93	2979.5 292188.5	0.815 0.008	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	607.5 115885.4	-247.2 -557.9	17079.9 16942.5	0.95	2982.2 292455.0	0.214 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	269.0 39245.0	89.0 14.7	7780.8 7754.2	0.95	1169.8 114717.3	0.108 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1584.3 78081.6	-1329.0 -1970.4	16988.3 16163.9	0.88	2954.2 289710.4	0.691 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1016.5 107448.9	-1089.1 -1689.5	17079.9 16805.1	0.92	2973.5 291603.5	0.586 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	431.1 38230.8	-296.3 -425.2	7780.8 7727.7	0.91	1167.2 114465.8	0.390 0.004	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2451.2 80471.2	-1826.1 -1991.4	16966.3 16228.9	0.83	2908.5 285226.0	0.724 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1595.0 115567.1	-1891.7 -1931.2	17012.4 16874.1	0.88	2953.8 289667.1	0.673 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	392.3 38759.0	-588.9 -609.3	7768.4 7741.6	0.90	1167.9 114536.6	0.524 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3465.8 103434.8	-1376.5 -2408.8	20681.7 20100.9	0.86	3442.2 337562.1	0.771 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2272.2 141907.5	-2223.1 -2924.8	20797.8 20855.9	0.89	3512.6 344470.2	0.850 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	140.3 55053.1	-728.5 -1021.6	11355.1 11355.1	0.96	1656.8 162478.0	0.604 0.006	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4537.3 103434.8	-1444.4 -2783.1	20681.7 20100.9	0.84	3354.0 328913.5	0.912 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2966.1 138240.3	-2424.6 -3330.7	20797.8 20797.8	0.87	3475.2 340804.0	0.976 0.010	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	5636.7 88540.3	-1617.0 -2662.1	20683.2 19683.6	0.80	3238.9 317632.1	0.922 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	3633.3 138425.2	-3245.0 -3332.9	20800.8 20800.8	0.84	3429.9 336362.9	0.981 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	6714.7 128252.0	-756.7 -2670.9	24106.2 22821.2	0.85	4460.2 437391.5	0.778 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4859.6 238669.1	-3217.0 -4607.8	24106.2 24106.2	0.88	4705.2 461426.1	1.033 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	7796.7 119002.5	-748.0 -3507.5	24080.5 22611.3	0.84	4280.9 419816.4	0.982 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	6074.7 226720.9	-3469.3 -4454.7	24106.2 24106.2	0.85	4553.6 446553.4	1.038 0.010	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	8893.4 103270.6	-1525.7 -3315.2	23870.6 22191.5	0.79	4072.0 399327.6	0.974 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	7317.8 205367.0	-3012.1 -4292.4	23975.5 23975.5	0.84	4363.5 427917.7	1.056 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	10002.1 153477.2	-2189.7 -2531.5	31796.4 29739.4	0.76	6668.7 653977.0	0.605 0.004	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	8578.5 322685.8	-4025.9 -4685.5	31796.4 31796.4	0.85	6936.7 680258.4	0.801 0.007	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	11121.5 136062.5	-3181.4 -1835.3	31631.6 29266.4	0.77	6429.1 630484.2	0.729 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	9847.5 295493.1	-5016.5 -3518.6	31796.4 31796.4	0.84	6699.8 657026.9	0.880 0.008	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	12251.2 136062.5	-4936.6 -704.7	31631.6 29266.4	0.83	6161.6 604250.2	1.004 0.008	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	11137.1 295493.1	-6019.2 -2545.9	31796.4 31796.4	0.86	6425.6 630140.4	1.052 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	13400.1 189405.4	-5908.0 1011.1	31588.3 30500.3	0.89	5863.1 574968.9	1.176 0.010	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	12468.8 280599.3	-6157.0 -1662.8	31724.3 31724.3	0.87	6107.1 598906.7	1.119 0.010	NG

Y 方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	803.6 93121.7	-1374.5 -2480.1	17034.1 16530.3	0.93	2978.6 292100.2	0.826 0.008	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	609.5 115885.4	-221.6 -519.0	17079.9 16942.5	0.95	2982.2 292451.9	0.202 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	249.1 40300.1	141.4 78.8	7780.8 7780.8	0.94	1170.0 114740.1	0.146 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1673.3 78081.6	-1327.8 -1959.4	16988.3 16163.9	0.88	2950.4 289338.7	0.692 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1049.7 107448.9	-1088.5 -1680.5	17079.9 16805.1	0.92	2972.6 291515.5	0.584 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	441.1 40300.1	-265.5 -389.1	7780.8 7780.8	0.91	1167.0 114446.5	0.363 0.003	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2580.9 80471.2	-1827.7 -1993.5	16966.3 16228.9	0.83	2900.0 284389.3	0.730 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1669.6 114450.3	-1879.8 -1926.3	17012.4 16920.2	0.88	2950.6 289354.6	0.675 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	418.7 39801.1	-551.2 -576.3	7768.4 7768.4	0.90	1167.5 114489.3	0.501 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3635.1 103434.8	-1385.1 -2406.2	20681.7 20100.9	0.85	3429.8 336349.9	0.777 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2388.2 141907.5	-2241.9 -2913.1	20797.8 20855.9	0.89	3507.1 343924.7	0.850 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	162.9 55053.1	-721.2 -986.1	11355.1 11355.1	0.95	1656.7 162468.1	0.583 0.006	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4741.8 103434.8	-1457.3 -2773.4	20681.7 20100.9	0.84	3334.5 32699.2	0.918 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3151.4 141907.5	-2432.4 -3322.5	20797.8 20855.9	0.87	3463.6 339660.5	0.981 0.010	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	5872.3 88540.3	-1611.4 -2651.6	20389.2 19683.6	0.79	3211.1 314896.8	0.930 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3895.1 138425.2	-3268.5 -3326.9	20506.8 20800.8	0.83	3409.7 334375.0	0.990 0.010	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	7008.7 128252.0	-770.9 -2675.6	23660.7 22821.2	0.85	4414.1 432875.3	0.790 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	5319.8 238669.1	-3274.3 -4582.6	23765.7 24106.2	0.87	4651.8 456182.8	1.045 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	8145.8 119002.5	-780.9 -3488.7	23450.8 22611.3	0.84	4217.4 413585.8	0.993 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	6737.2 232579.9	-3622.5 -4385.2	23555.8 24106.2	0.84	4456.7 437053.3	1.053 0.010	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	9284.7 103270.6	-1521.4 -3285.8	23031.1 22191.5	0.78	3990.8 391365.3	0.985 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	8163.4 215648.1	-2998.1 -4158.7	23240.9 24080.5	0.83	4214.1 413265.1	1.075 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	10430.2 153477.2	-2189.9 -2538.9	30685.5 29739.4	0.76	6580.1 645287.1	0.619 0.004	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	9601.1 322685.8	-4037.9 -4718.1	31158.6 31796.4	0.84	6748.4 661787.6	0.840 0.007	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	11580.2 136062.5	-3186.0 -1833.7	30449.0 29266.4	0.77	6323.7 620138.8	0.745 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	11043.2 295493.1	-4987.7 -3513.4	30685.5 31796.4	0.84	6446.7 632209.4	0.923 0.008	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	12731.7 136062.5	-4902.1 -705.2	30685.5 29266.4	0.83	6040.0 592324.2	1.016 0.008	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	12491.8 308640.7	-5826.7 -2607.7	30922.1 31796.4	0.85	6101.3 598336.7	1.079 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	13891.1 189405.4	-5778.6 959.6	31044.3 30500.3	0.89	5727.3 561654.9	1.176 0.010	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	13949.8 280599.3	-5766.6 -1903.8	31316.3 31724.3	0.85	5710.7 560032.6	1.118 0.010	NG

Y方向負加力時 47レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	802.7 93121.7	-1375.0 -2477.2	17034.1 16530.3	0.93	2978.6 292102.1	0.825 0.008	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	614.6 115885.4	-193.8 -495.1	17079.9 16942.5	0.95	2982.1 292443.9	0.194 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	271.8 39245.0	151.9 96.7	7754.2 7754.2	0.93	1169.8 114714.0	0.157 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1672.5 78081.6	-1328.8 -1959.1	16988.3 16163.9	0.88	2950.5 289342.2	0.691 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1036.1 107448.9	-1049.2 -1642.2	17079.9 16805.1	0.92	2973.0 291552.0	0.572 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	432.9 38230.8	-249.9 -378.6	7727.7 7727.7	0.91	1167.2 114462.4	0.354 0.003	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2580.2 80471.2	-1830.0 -1992.5	16966.3 16228.9	0.83	2900.0 284394.1	0.730 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1628.0 114450.3	-1818.0 -1871.6	17012.4 16920.2	0.88	2952.4 289530.6	0.657 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	388.7 38759.0	-520.2 -549.2	7741.6 7741.6	0.90	1168.0 114542.9	0.478 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3635.1 103434.8	-1387.9 -2403.9	20681.7 20100.9	0.85	3429.8 336350.1	0.776 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2311.7 141907.5	-2218.3 -2868.7	20797.8 20855.9	0.89	3510.8 344287.4	0.836 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	124.7 55053.1	-718.2 -958.0	11355.1 11355.1	0.96	1656.9 162483.9	0.566 0.006	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4739.9 103434.8	-1458.8 -2770.4	20681.7 20100.9	0.84	3334.7 327018.1	0.917 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3072.8 138240.3	-2423.1 -3325.3	20797.8 20797.8	0.87	3468.6 340154.2	0.979 0.010	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	5869.5 88540.3	-1609.8 -2650.7	20389.2 19683.6	0.79	3211.4 314931.0	0.930 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3811.7 138425.2	-3260.4 -3332.9	20506.8 20800.8	0.84	3416.3 335023.5	0.989 0.010	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	7005.8 128252.0	-771.4 -2677.2	23660.7 22821.2	0.85	4414.6 432921.2	0.791 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	5229.2 238669.1	-3261.3 -4587.1	23765.7 24106.2	0.87	4662.7 457252.8	1.043 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	8142.3 119002.5	-781.5 -3488.0	23450.8 22611.3	0.84	4218.0 413649.1	0.992 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 555	6639.6 226720.9	-3598.7 -4396.1	23555.8 24106.2	0.84	4471.6 438514.9	1.051 0.010	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	9280.7 103270.6	-1519.5 -3285.6	23031.1 22191.5	0.78	3991.7 391448.2	0.985 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 583	8056.6 205367.0	-2995.8 -4176.3	23240.9 23975.5	0.83	4233.9 415204.5	1.072 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	10425.5 153477.2	-2190.3 -2540.7	30685.5 29739.4	0.76	6581.1 645384.3	0.619 0.004	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	9484.6 322685.8	-4034.8 -4713.4	31158.6 31796.4	0.84	6770.9 663997.5	0.836 0.007	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	11574.9 136062.5	-3186.2 -1833.0	30449.0 29266.4	0.77	6324.9 620261.1	0.745 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	10916.3 295493.1	-4988.6 -3511.4	30685.5 31796.4	0.84	6475.0 634978.0	0.920 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	12725.8 136062.5	-4901.2 -705.2	30685.5 29266.4	0.83	6041.5 592472.4	1.016 0.008	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 653	12353.3 295493.1	-5851.6 -2598.1	30922.1 31796.4	0.85	6136.2 601755.1	1.077 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	13885.2 189405.4	-5780.1 958.9	31044.3 30500.3	0.89	5729.0 561819.0	1.175 0.010	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	13797.6 280599.3	-5806.6 -1869.7	31316.3 31724.3	0.85	5753.5 564228.9	1.119 0.010	NG

Y方向負加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	764.8 93121.7	-1368.2 -2446.4	17034.1 16530.3	0.93	2979.4 292178.3	0.814 0.008	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	603.7 112966.0	-217.8 -531.5	17079.9 16896.7	0.95	2982.3 292460.9	0.205 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	282.2 38230.8	101.9 34.9	7727.7 7727.7	0.94	1169.6 114701.1	0.119 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1596.1 78081.6	-1331.5 -1967.6	16988.3 16163.9	0.88	2953.7 289662.4	0.691 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	983.3 104840.6	-1044.6 -1642.3	17079.9 16759.3	0.92	2974.4 291688.6	0.570 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	408.3 36317.0	-275.1 -408.9	7648.0 7674.6	0.91	1167.7 114508.3	0.375 0.004	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2469.3 80471.2	-1832.6 -1988.5	16966.3 16228.9	0.83	2907.3 285111.9	0.723 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1520.5 111567.1	-1816.9 -1862.6	17012.4 16874.1	0.88	2956.8 289964.5	0.649 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 544	344.0 37757.4	-547.7 -572.2	7714.9 7714.9	0.91	1168.8 114615.4	0.491 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3490.5 103434.8	-1386.1 -2401.6	20681.7 20100.9	0.86	3440.4 337389.0	0.770 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2147.7 138240.3	-2186.1 -2858.4	20797.8 20797.8	0.89	3518.3 345025.2	0.828 0.008	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	77.0 55053.1	-726.0 -981.6	11314.5 11355.1	0.97	1657.0 162497.8	0.581 0.006	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4565.1 103434.8	-1451.0 -2773.2	20681.7 20100.9	0.84	3351.4 328658.6	0.911 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2832.9 138240.3	-2411.8 -3332.9	20797.8 20797.8	0.88	3483.2 341583.0	0.973 0.010	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	5669.0 88540.3	-1611.1 -2657.6	20683.2 19683.6	0.80	3235.2 317264.1	0.922 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	3488.8 138425.2	-3231.8 -3343.0	20800.8 20800.8	0.84	3440.5 337401.2	0.979 0.010	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	6738.6 128252.0	-762.4 -2676.4	24106.2 22821.2	0.85	4456.5 437032.3	0.779 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4714.1 238669.1	-3197.8 -4617.7	24106.2 24106.2	0.88	4721.1 462986.1	1.030 0.010	NG
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	7809.8 119002.5	-753.9 -3500.6	24080.5 22611.3	0.84	4278.6 419587.7	0.981 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	5928.6 226720.9	-3441.6 -4471.6	24106.2 24106.2	0.86	4573.6 448516.9	1.037 0.010	NG
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	8894.5 103270.6	-1519.9 -3310.9	23870.6 22191.5	0.79	4071.8 399305.3	0.973 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	7169.5 205367.0	-3007.2 -4313.5	23975.5 23975.5	0.84	4388.1 430323.0	1.055 0.010	NG
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	9988.7 153477.2	-2191.2 -2537.4	31796.4 29739.4	0.76	6671.4 654243.6	0.605 0.004	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 639	8428.9 308640.7	-4023.5 -4682.8	31796.4 31796.4	0.85	6962.5 682786.3	0.795 0.007	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	11091.6 136062.5	-3181.6 -1833.2	31631.6 29266.4	0.77	6435.9 631144.8	0.728 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	9697.3 295493.1	-5018.6 -3515.6	31796.4 31796.4	0.85	6729.6 659944.3	0.876 0.008	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	12202.7 136062.5	-4933.7 -705.1	31631.6 29266.4	0.83	6173.6 605427.6	1.002 0.008	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	10986.3 295493.1	-6037.6 -2536.2	31796.4 31796.4	0.86	6459.4 633454.8	1.050 0.010	NG
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	13331.3 189405.4	-5926.0 1010.8	31588.3 30500.3	0.89	5881.7 576797.8	1.176 0.010	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	12316.4 280599.3	-6197.0 -1635.0	31724.3 31724.3	0.87	6145.4 602657.8	1.120 0.010	NG

Y 方向負加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	535.4 63902.9	-801.6 -1664.2	16621.9 15705.8	0.93	2983.3 292560.5	0.558 0.006	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	580.4 102326.2	-149.7 -585.5	16713.5 16713.5	0.95	2982.6 292496.1	0.223 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	27.1 37255.5	-87.9 -220.9	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.0	0.189 0.002	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1204.2 51455.7	-800.3 -1496.6	16255.5 15156.2	0.88	2968.1 291069.3	0.532 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1257.6 81480.2	-764.7 -1357.1	16347.1 16255.5	0.90	2966.4 290900.7	0.494 0.005	OK
11F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	1889.7 58559.9	-1399.6 -1456.3	16136.7 15491.4	0.82	2940.4 288350.7	0.537 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2057.9 87876.5	-1397.3 -1493.2	16321.0 16413.2	0.85	2931.7 287499.5	0.562 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2731.8 74285.3	-964.8 -1947.6	19636.3 19171.7	0.86	3489.0 342150.6	0.628 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2726.8 103434.8	-1161.4 -2031.1	19868.6 20100.9	0.87	3489.2 342178.0	0.648 0.006	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	3616.3 74285.3	-896.0 -2332.3	19636.3 19171.7	0.85	3431.2 336487.2	0.771 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3358.9 103434.8	-1551.9 -2773.8	19752.5 20100.9	0.86	3449.7 338298.2	0.861 0.008	OK
8F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	4538.1 72462.4	-1379.9 -2311.1	19918.8 19095.6	0.80	3353.9 328906.2	0.791 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	3951.7 96505.1	-1891.2 -2875.1	20036.4 19918.8	0.83	3405.1 333927.3	0.898 0.009	OK
7F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	5608.9 110718.7	-558.7 -2612.6	23765.7 22401.4	0.86	4615.7 452646.1	0.728 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	4551.3 150305.7	-1184.2 -3246.8	23870.6 23240.9	0.88	4738.4 464674.4	0.789 0.007	OK
6F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	6683.5 103270.6	-486.3 -3374.8	23660.7 22191.5	0.85	4464.9 437860.3	0.921 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5172.7 138623.4	-1123.4 -3884.7	23765.7 23031.1	0.88	4669.4 457910.3	0.935 0.008	OK
5F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	7743.1 84936.1	-1384.1 -3235.8	23240.9 21561.9	0.78	4290.4 420748.9	0.921 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	5760.2 119002.5	-1886.0 -3767.1	23450.8 22611.3	0.83	4596.1 450720.0	0.919 0.008	OK
4F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	8808.7 121452.0	-2018.1 -2328.7	31158.6 28793.3	0.75	6896.2 676282.8	0.551 0.003	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	6353.0 174462.5	-2568.9 -2977.1	31395.1 30212.5	0.82	7273.4 713274.8	0.541 0.004	OK
3F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	9874.0 109074.4	-3007.1 -1675.7	30685.5 28320.3	0.77	6694.5 656506.8	0.678 0.005	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	6944.8 153477.2	-3710.2 -2242.5	31158.6 29739.4	0.83	7193.7 705456.5	0.653 0.005	OK
2F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	10929.4 109074.4	-4837.0 -532.6	30922.1 28320.3	0.82	6472.1 634694.1	0.963 0.008	OK
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	7510.1 163465.9	-4986.2 -1037.3	31158.6 29976.0	0.87	7110.9 697337.6	0.843 0.007	OK
1F	A	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	11986.1 189405.4	-6280.0 1316.1	31316.3 30500.3	0.90	6226.7 610635.3	1.179 0.010	NG
	B	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	8044.9 205367.3	-6983.6 349.1	31316.3 30772.3	0.91	7026.6 689072.8	1.119 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	540.8 97561.4	-147.1 -191.0	16621.9 15705.8	0.93	2983.2 292553.1	0.094 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	759.6 122074.0	-121.4 -134.7	17034.1 16530.3	0.93	2979.5 292188.5	0.088 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	803.6 122074.0	-21.9 -21.6	17034.1 16530.3	0.92	2978.6 292100.2	0.055 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	802.7 122074.0	18.3 20.0	17034.1 16530.3	0.92	2978.6 292102.1	0.055 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	764.8 122074.0	108.7 122.7	17034.1 16530.3	0.93	2979.4 292178.3	0.085 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	535.4 97561.4	133.4 176.3	16621.9 15705.8	0.93	2983.3 292560.5	0.090 0.001	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1215.4 81480.2	-118.3 -107.2	16255.5 15156.2	0.88	2967.7 291034.6	0.116 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1584.3 118919.3	-99.6 -89.9	16988.3 16163.9	0.89	2954.2 289710.4	0.128 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1673.3 118919.3	-16.4 -13.6	16988.3 16163.9	0.89	2950.4 289338.7	0.108 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1672.5 118919.3	19.6 20.3	16988.3 16163.9	0.88	2950.5 289342.2	0.110 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1596.1 118919.3	95.1 89.7	16988.3 16163.9	0.89	2953.7 289662.4	0.127 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1204.2 81480.2	110.4 105.0	16255.5 15156.2	0.88	2968.1 291069.3	0.113 0.000	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	1904.0 77114.7	-114.4 -116.8	16136.7 15491.4	0.84	2939.6 288281.0	0.157 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2451.2 117446.6	-91.7 -86.9	16966.3 16228.9	0.86	2908.5 285226.0	0.178 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2580.9 117446.6	-13.1 -9.5	16966.3 16228.9	0.87	2900.0 284389.3	0.163 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2580.2 117446.6	21.3 23.7	16966.3 16228.9	0.86	2900.0 284394.1	0.166 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2469.3 117446.6	92.3 93.7	16966.3 16228.9	0.86	2907.3 285111.9	0.180 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 770	1889.7 77114.7	107.5 117.6	16136.7 15491.4	0.85	2940.4 288350.7	0.156 0.000	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2746.3 87059.0	-114.7 -103.4	19636.3 19171.7	0.83	3488.1 342070.3	0.171 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3465.8 131319.8	-89.7 -75.2	20681.7 20100.9	0.85	3442.2 337562.1	0.194 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3635.1 131319.8	-6.8 -0.7	20681.7 20100.9	0.91	3429.8 336349.9	0.183 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3635.1 131319.8	29.9 32.5	20681.7 20100.9	0.84	3429.8 336350.1	0.189 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3490.5 131319.8	104.9 99.7	20681.7 20100.9	0.84	3440.4 337389.0	0.199 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2731.8 87059.0	112.4 116.3	19636.3 19171.7	0.83	3489.0 342150.6	0.170 0.000	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	3624.7 87059.0	-93.6 -85.3	19636.3 19171.7	0.81	3430.6 336426.4	0.211 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4537.3 131319.8	-63.2 -51.1	20681.7 20100.9	0.83	3354.0 328913.5	0.241 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4741.8 131319.8	8.5 11.5	20681.7 20100.9	0.84	3334.5 326999.2	0.239 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4739.9 131319.8	44.3 40.7	20681.7 20100.9	0.82	3334.7 327018.1	0.246 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4565.1 131319.8	107.6 96.9	20681.7 20100.9	0.82	3351.4 328658.6	0.253 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	3616.3 87059.0	109.0 114.1	19636.3 19171.7	0.80	3431.2 336487.2	0.215 0.000	OK
8F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	4531.1 96505.1	-92.9 -83.5	19918.8 19095.6	0.79	3354.6 328969.9	0.259 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	5636.7 131407.7	-62.6 -47.5	20683.2 19683.6	0.82	3238.9 317632.1	0.301 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	5872.3 116032.3	16.5 13.4	20389.2 19683.6	0.80	3211.1 314896.8	0.302 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 676	5869.5 116032.3	43.3 40.1	20389.2 19683.6	0.78	3211.4 314931.0	0.308 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 676	5669.0 131407.7	122.1 96.9	20683.2 19683.6	0.81	3235.2 317264.1	0.317 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 747	4538.1 96505.1	130.1 113.0	19918.8 19095.6	0.80	3353.9 328906.2	0.268 0.000	OK
7F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	5571.4 186893.8	-137.6 -159.8	23765.7 22401.4	0.84	4620.5 453115.0	0.276 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	6714.7 226720.9	-100.7 -116.4	24106.2 22821.2	0.84	4460.2 437391.5	0.314 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	7008.7 178578.2	16.9 16.1	23660.7 22821.2	0.81	4414.1 432875.3	0.310 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	7005.8 178578.2	51.8 47.4	23660.7 22821.2	0.81	4414.6 432921.2	0.316 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 738	6738.6 226720.9	179.5 200.7	24106.2 22821.2	0.84	4456.5 437032.3	0.330 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 794	5608.9 186893.8	184.6 212.5	23765.7 22401.4	0.84	4615.7 452646.1	0.287 0.000	OK
6F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	6611.6 178578.2	-111.8 -107.4	23660.7 22191.5	0.81	4475.8 438929.9	0.317 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	7796.7 215648.1	-73.4 -71.4	24080.5 22611.3	0.81	4280.9 419816.4	0.357 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	8145.8 163529.4	21.8 17.7	23450.8 22611.3	0.80	4217.4 413585.8	0.364 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	8142.3 163529.4	52.0 43.1	23450.8 22611.3	0.80	4218.0 413649.1	0.369 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 766	7809.8 215648.1	157.8 149.7	24080.5 22611.3	0.81	4278.6 419587.7	0.372 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 822	6683.5 178578.2	163.5 159.4	23660.7 22191.5	0.81	4464.9 437860.3	0.329 0.000	OK
5F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	7635.0 150305.7	-77.2 -89.9	23240.9 21561.9	0.79	4309.4 422609.2	0.369 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	8893.4 195804.0	-43.2 -50.5	23870.6 22191.5	0.80	4072.0 399327.6	0.409 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	9284.7 138623.4	23.9 19.8	23031.1 22191.5	0.76	3990.8 391365.3	0.422 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	709 822	9280.7 138623.4	46.5 40.8	23031.1 22191.5	0.76	3991.7 391448.2	0.426 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 822	8894.5 195804.0	125.0 130.7	23870.6 22191.5	0.79	4071.8 399305.3	0.423 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 906	7743.1 150305.7	131.4 143.3	23240.9 21561.9	0.78	4290.4 420748.9	0.383 0.000	OK
4F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	8659.0 231747.9	-89.3 -106.0	31158.6 28793.3	0.82	6922.7 678880.2	0.313 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	10002.1 295493.1	-47.1 -59.9	31796.4 29739.4	0.84	6668.7 653977.0	0.343 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	10430.2 200065.6	28.4 25.8	30685.5 29739.4	0.78	6580.1 645287.1	0.354 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 906	10425.5 200065.6	55.1 53.4	30685.5 29739.4	0.78	6581.1 645384.3	0.356 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 906	9988.7 295493.1	148.0 166.5	31796.4 29739.4	0.83	6671.4 654243.6	0.354 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 1019	8808.7 231747.9	152.3 171.1	31158.6 28793.3	0.82	6896.2 676282.8	0.325 0.000	OK
3F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	9679.8 200065.6	-68.5 -73.4	30685.5 28320.3	0.79	6733.0 660281.1	0.350 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	11121.5 271598.2	-26.8 -32.8	31631.6 29266.4	0.82	6429.1 630484.2	0.384 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	11580.2 186607.2	30.4 25.6	30449.0 29266.4	0.77	6323.7 620138.8	0.399 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	822 963	11574.9 186607.2	51.8 45.6	30449.0 29266.4	0.77	6324.9 620261.1	0.401 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	11091.6 271598.2	126.6 131.4	31631.6 29266.4	0.80	6435.9 631144.8	0.393 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 1075	9874.0 200065.6	133.1 136.9	30685.5 28320.3	0.78	6694.5 656506.8	0.363 0.000	OK
2F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	10688.8 215034.3	-55.3 -62.2	30922.1 28320.3	0.79	6524.8 639861.1	0.384 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	12251.2 271598.2	-11.0 -17.7	31631.6 29266.4	0.83	6161.6 604250.2	0.421 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	12731.7 200065.6	31.5 27.9	30685.5 29266.4	0.76	6040.0 592324.2	0.438 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 963	12725.8 200065.6	46.4 44.3	30685.5 29266.4	0.75	6041.5 592472.4	0.440 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	681 963	12202.7 271598.2	115.7 121.6	31631.6 29266.4	0.79	6173.6 605427.6	0.430 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 1075	10929.4 215034.3	122.9 129.3	30922.1 28320.3	0.78	6472.1 634694.1	0.400 0.000	OK
1F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	11698.7 243996.8	15.5 -41.9	31316.3 30500.3	0.93	6295.7 617398.5	0.389 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	13400.1 267533.1	39.3 9.4	31588.3 30500.3	0.86	5863.1 574968.9	0.444 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	13891.1 223435.2	38.2 29.6	31044.3 30500.3	0.78	5727.3 561654.9	0.460 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	751 816	13885.2 223435.2	41.1 40.0	31044.3 30500.3	0.75	5729.0 561819.0	0.460 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	686 816	13331.3 267533.1	44.1 88.5	31588.3 30500.3	0.83	5881.7 576797.8	0.447 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 816	11986.1 243996.8	60.1 107.1	31316.3 30500.3	0.83	6226.7 610635.3	0.405 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7L-M

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	583.2 102326.2	-234.9 -310.3	16713.5 16713.5	0.93	2982.6 292492.0	0.132 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	607.5 125355.9	-233.1 -258.6	17079.9 16942.5	0.93	2982.2 292455.0	0.117 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	609.5 125355.9	-46.3 -50.2	17079.9 16942.5	0.93	2982.2 292451.9	0.052 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	614.6 125355.9	75.9 82.1	17079.9 16942.5	0.93	2982.1 292443.9	0.062 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	603.7 125355.9	231.5 254.8	17079.9 16896.7	0.93	2982.3 292460.9	0.116 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	580.4 102326.2	229.3 300.7	16713.5 16713.5	0.93	2982.6 292496.1	0.129 0.001	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1266.4 85105.6	-196.5 -181.3	16347.1 16255.5	0.88	2966.1 290872.2	0.137 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1016.5 125355.9	-207.6 -190.2	17079.9 16805.1	0.91	2973.5 291603.5	0.124 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1049.7 125355.9	-43.9 -41.7	17079.9 16805.1	0.91	2972.6 291515.5	0.076 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1036.1 125355.9	64.0 57.8	17079.9 16805.1	0.91	2973.0 291552.0	0.081 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	983.3 125355.9	200.9 182.1	17079.9 16759.3	0.92	2974.4 291688.6	0.121 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1257.6 85105.6	188.3 170.7	16347.1 16255.5	0.88	2966.4 290900.7	0.134 0.001	OK
11F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2073.0 84051.6	-201.8 -210.1	16321.0 16413.2	0.85	2930.9 287419.3	0.188 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1595.0 120562.3	-209.7 -201.6	17012.4 16874.1	0.89	2953.8 289667.1	0.158 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1669.6 120562.3	-44.4 -43.9	17012.4 16920.2	0.88	2950.6 289354.6	0.112 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1628.0 120562.3	61.5 57.9	17012.4 16920.2	0.89	2952.4 289530.6	0.115 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1520.5 120562.3	200.5 190.2	17012.4 16874.1	0.89	2956.8 289964.5	0.151 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2057.9 84051.6	193.5 198.0	16321.0 16413.2	0.85	2931.7 287499.5	0.184 0.001	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2748.9 94718.4	-223.9 -215.1	19868.6 20100.9	0.83	3488.0 342055.9	0.192 0.001	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2272.2 138240.3	-245.6 -211.0	20797.8 20855.9	0.88	3512.6 344470.2	0.171 0.001	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2388.2 138240.3	-52.5 -48.0	20797.8 20855.9	0.87	3507.1 343924.7	0.128 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2311.7 138240.3	63.1 52.8	20797.8 20855.9	0.88	3510.8 344287.4	0.127 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2147.7 138240.3	229.3 192.3	20797.8 20797.8	0.89	3518.3 345025.2	0.161 0.001	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2726.8 94718.4	213.3 197.9	19868.6 20100.9	0.84	3489.2 342178.0	0.189 0.001	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3390.1 90767.6	-218.9 -207.3	19752.5 20100.9	0.81	3447.5 338085.7	0.223 0.001	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2966.1 138240.3	-245.4 -184.8	20797.8 20797.8	0.87	3475.2 340804.0	0.204 0.001	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3151.4 138240.3	-61.6 -46.0	20797.8 20855.9	0.87	3463.6 339660.5	0.167 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3072.8 138240.3	55.8 38.0	20797.8 20797.8	0.87	3468.6 340154.2	0.162 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2832.9 138240.3	212.3 157.2	20797.8 20797.8	0.88	3483.2 341583.0	0.189 0.001	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3358.9 90767.6	202.1 183.7	19752.5 20100.9	0.82	3449.7 338298.2	0.218 0.001	OK
8F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	3997.2 100896.6	-264.3 -214.2	20036.4 19918.8	0.82	3401.4 333562.9	0.264 0.001	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	3633.3 138425.2	-260.2 -182.7	20800.8 20800.8	0.86	3429.9 336362.9	0.239 0.001	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3895.1 121841.1	-41.9 -39.9	20506.8 20800.8	0.83	3409.7 334375.0	0.200 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3811.7 121841.1	27.8 28.3	20506.8 20800.8	0.82	3416.3 335023.5	0.193 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	540 540	3488.8 138425.2	226.2 157.7	20800.8 20800.8	0.87	3440.5 337401.2	0.224 0.001	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 647	3951.7 100896.6	233.1 189.0	20036.4 19918.8	0.82	3405.1 333927.3	0.254 0.001	OK
7F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	4621.2 195804.0	-418.6 -465.9	23870.6 23240.9	0.85	4731.0 463956.6	0.281 0.001	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4859.6 238669.1	-440.3 -356.1	24106.2 24106.2	0.87	4705.2 461426.1	0.280 0.001	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	5319.8 186893.8	-62.1 -40.2	23765.7 24106.2	0.86	4651.8 456182.8	0.235 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 541	5229.2 186893.8	43.4 29.4	23765.7 24106.2	0.86	4662.7 457252.8	0.228 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 541	4714.1 238669.1	382.7 309.0	24106.2 24106.2	0.87	4721.1 462986.1	0.264 0.001	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 681	4551.3 195804.0	378.1 422.0	23870.6 23240.9	0.86	4738.4 464674.4	0.270 0.001	OK
6F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5269.9 186893.8	-366.5 -347.9	23765.7 23031.1	0.84	4657.8 456774.3	0.292 0.001	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	6074.7 226720.9	-398.2 -302.1	24106.2 24106.2	0.86	4553.6 446553.4	0.322 0.001	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 548	6737.2 170805.4	-56.8 -42.3	23555.8 24106.2	0.83	4456.7 437053.3	0.296 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 555	6639.6 170805.4	33.0 25.1	23555.8 24106.2	0.83	4471.6 438514.9	0.288 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 555	5928.6 226720.9	339.7 258.8	24106.2 24106.2	0.86	4573.6 448516.9	0.306 0.001	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5172.7 186893.8	329.3 309.5	23765.7 23031.1	0.84	4669.4 457910.3	0.282 0.001	OK
5F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	5882.8 163529.4	-287.8 -315.7	23450.8 22611.3	0.82	4579.8 449122.3	0.314 0.001	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	7317.8 205367.0	-268.2 -226.7	23975.5 23975.5	0.83	4363.5 427917.7	0.351 0.001	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 569	8163.4 150305.7	-44.4 -30.8	23240.9 24080.5	0.80	4214.1 413265.1	0.359 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	681 583	8056.6 150305.7	16.6 13.7	23240.9 23975.5	0.79	4233.9 415204.5	0.349 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	583 583	7169.5 205367.0	220.2 192.6	23975.5 23975.5	0.82	4388.1 430323.0	0.337 0.001	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 766	5760.2 163529.4	248.7 276.5	23450.8 22611.3	0.82	4596.1 450720.0	0.302 0.001	OK
4F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	6505.0 250488.7	-348.1 -385.8	31395.1 30212.5	0.85	7253.6 711332.9	0.259 0.001	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 625	8578.5 322685.8	-355.3 -404.7	31796.4 31796.4	0.85	6936.7 680258.4	0.316 0.001	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	9601.1 231747.9	-57.1 -56.5	31158.6 31796.4	0.80	6748.4 661787.6	0.314 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 625	9484.6 231747.9	22.7 25.5	31158.6 31796.4	0.81	6770.9 663997.5	0.307 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	625 639	8428.9 322685.8	291.0 334.4	31796.4 31796.4	0.85	6962.5 682786.3	0.303 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	709 850	6353.0 250488.7	304.3 340.6	31395.1 30212.5	0.85	7273.4 713274.8	0.249 0.000	OK
3F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	7127.7 231747.9	-302.1 -311.8	31158.6 29739.4	0.83	7167.6 702898.2	0.274 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	9847.5 295493.1	-293.2 -307.1	31796.4 31796.4	0.82	6699.8 657026.9	0.344 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	11043.2 200065.6	-47.9 -44.1	30685.5 31796.4	0.77	6446.7 632209.4	0.365 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	794 653	10916.3 200065.6	13.0 14.0	30685.5 31796.4	0.77	6475.0 634978.0	0.357 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	9697.3 295493.1	234.2 246.9	31796.4 31796.4	0.82	6729.6 659944.3	0.332 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 906	6944.8 231747.9	258.6 268.1	31158.6 29739.4	0.83	7193.7 705456.5	0.263 0.000	OK
2F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	7723.8 231747.9	-276.3 -287.3	31158.6 29976.0	0.82	7077.9 694103.4	0.289 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	11137.1 295493.1	-233.7 -283.7	31796.4 31796.4	0.82	6425.6 630140.4	0.382 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 639	12491.8 215034.3	-33.0 -39.3	30922.1 31796.4	0.78	6101.3 598336.7	0.408 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	766 653	12353.3 215034.3	0.6 7.4	30922.1 31796.4	0.87	6136.2 601755.1	0.400 0.000	OK
	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	653 653	10986.3 295493.1	174.2 219.7	31796.4 31796.4	0.83	6459.4 633454.8	0.370 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	738 878	7510.1 231747.9	230.0 243.7	31158.6 29976.0	0.83	7110.9 697337.6	0.278 0.000	OK
1F	1	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	8286.8 243996.8	-69.3 -186.4	31316.3 30772.3	0.87	6986.6 685146.6	0.291 0.000	OK
	2	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	12468.8 280599.3	-39.4 -184.1	31724.3 31724.3	0.87	6107.1 598906.7	0.415 0.000	OK
	3	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	13949.8 243996.8	-22.5 -29.1	31316.3 31724.3	0.79	5710.7 560032.6	0.449 0.000	OK
	4	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 670	13797.6 243996.8	-16.9 -1.5	31316.3 31724.3	0.87	5753.5 564228.9	0.443 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	5	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	670 670	12316.4 280599.3	-3.2 131.2	31724.3 31724.3	0.90	6145.4 602657.8	0.404 0.000	OK
	6	889.4 622997	21488.9 357.5	26.5 26.5	719 783	8044.9 243996.8	20.8 152.5	31316.3 30772.3	0.90	7026.6 689072.8	0.280 0.000	OK

Y方向負加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	33.2 31364.6	15.6 16.4	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114875.2	0.018 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	269.0 40300.1	29.6 43.1	7780.8 7754.2	0.93	1169.8 114717.3	0.069 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	249.1 40300.1	13.2 12.0	7780.8 7780.8	0.93	1170.0 114740.1	0.043 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	271.8 39245.0	26.8 24.9	7754.2 7754.2	0.92	1169.8 114714.0	0.056 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	282.2 38230.8	-48.3 -57.3	7727.7 7727.7	0.92	1169.6 114701.1	0.082 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	27.1 31364.6	-25.9 -32.9	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114876.0	0.031 0.000	OK
12F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	431.1 40300.1	18.6 14.0	7780.8 7727.7	0.91	1167.2 114465.8	0.070 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	441.1 40300.1	10.8 10.0	7780.8 7780.8	0.90	1167.0 114446.5	0.065 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	432.9 38230.8	25.5 23.2	7727.7 7727.7	0.90	1167.2 114462.4	0.076 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	408.3 35413.5	-43.2 -39.2	7648.0 7674.6	0.90	1167.7 114508.3	0.087 0.000	OK
11F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	392.3 39801.1	28.9 22.5	7768.4 7741.6	0.91	1167.9 114536.6	0.073 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	418.7 39801.1	9.3 7.9	7768.4 7768.4	0.90	1167.5 114489.3	0.061 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	388.7 38759.0	24.5 22.4	7741.6 7741.6	0.90	1168.0 114542.9	0.069 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 544	344.0 37757.4	-55.8 -49.3	7714.9 7714.9	0.91	1168.8 114615.4	0.088 0.000	OK
10F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	140.3 55053.1	42.5 38.8	11355.1 11355.1	0.95	1656.8 162478.0	0.037 0.000	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	162.9 55053.1	9.2 6.9	11355.1 11355.1	0.95	1656.7 162468.1	0.020 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 527	124.7 55053.1	26.9 25.0	11355.1 11355.1	0.95	1656.9 162483.9	0.026 0.000	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 527	77.0 53611.8	-83.3 -83.0	11314.5 11355.1	0.96	1657.0 162497.8	0.055 0.001	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-192.9	1.200	1755.5	1913.8	3265.0 OK
		R	260.5			2367.1	
	2	L	-233.7	1.200	1135.1	1128.5	3678.4 OK
		R	219.6			1581.8	
	3	L	-226.8	1.200	1189.8	1201.0	3602.8 OK
		R	226.6			1654.3	
	4	L	-219.8	1.200	1221.0	1245.4	3677.8 OK
		R	233.5			1698.7	
	5	L	-260.7	1.200	1491.3	1528.8	3887.9 OK
		R	192.6			1982.1	

Bフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-219.3	1.200	1759.7	1892.3	3223.6	OK
		R	302.8			2414.4		
	2	L	-269.5	1.200	1105.4	1056.9	3546.5	OK
		R	252.6			1579.0		
	3	L	-260.8	1.200	1134.6	1100.7	3497.9	OK
		R	261.3			1622.9		
	4	L	-252.4	1.200	1175.2	1157.8	3598.0	OK
		R	269.7			1679.9		
	5	L	-302.9	1.200	1495.1	1491.2	3833.4	OK
		R	219.2			2013.4		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-187.4	1.200	1097.8	1130.0	3223.6	OK
		R	266.0			1583.3		
	2	L	-235.7	1.200	711.2	617.7	3424.4	OK
		R	217.7			1071.1		
	3	L	-225.4	1.200	724.8	644.3	3375.9	OK
		R	227.9			1097.6		
	4	L	-217.7	1.200	707.0	630.6	3376.2	OK
		R	235.6			1084.0		
	5	L	-266.8	1.200	1099.7	1052.9	3905.2	OK
		R	186.5			1506.2		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-570.1	1.200	13.9	553.4	3223.6	OK
		R	707.1			723.7		
	B	L	-404.1	1.200	-35.9	447.2	3916.1	OK
		R	49.2			6.1		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-707.9	1.200	22.0	681.6	3223.6	OK
		R	885.1			911.5		
	B	L	-494.4	1.200	-31.9	532.7	3240.5	OK
		R	27.8			10.5		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-708.2	1.200	25.2	678.0	3223.6	OK
		R	884.9			915.1		
	B	L	-494.2	1.200	-57.2	562.8	3869.0	OK
		R	28.0			40.6		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-708.0	1.200	24.3	678.7	3223.6	OK
		R	885.1			914.3		
	B	L	-494.5	1.200	-65.7	573.3	3875.1	OK
		R	27.7			51.1		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-707.7	1.200	24.2	678.7	3223.6	OK
		R	885.3			914.3		
	B	L	-494.8	1.200	-67.5	575.8	3902.1	OK
		R	27.4			53.6		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-570.2	1.200	7.8	560.9	3223.6	OK
		R	706.9			716.3		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	L	-404.4	1.200	-43.7	456.9	3232.1	OK
		R	48.9			3.6		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-192.9	1.200	-1491.5	1982.6	3889.3	OK
		R	260.5			1529.3		
	2	L	-233.7	1.200	-1220.7	1698.5	3678.1	OK
		R	219.6			1245.2		
	3	L	-226.8	1.200	-1189.5	1654.1	3602.4	OK
		R	226.6			1200.8		
	4	L	-219.8	1.200	-1134.5	1581.2	3678.2	OK
		R	233.5			1127.9		
	5	L	-260.7	1.200	-1754.9	2366.7	3264.9	OK
		R	192.6			1913.3		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-219.3	1.200	-1488.6	2005.6	3838.8	OK
		R	302.8			1483.5		
	2	L	-269.5	1.200	-1170.9	1674.6	3590.1	OK
		R	252.6			1152.5		
	3	L	-260.8	1.200	-1146.4	1636.6	3489.7	OK
		R	261.3			1114.4		
	4	L	-252.4	1.200	-1113.4	1588.5	3563.5	OK
		R	269.7			1066.4		
	5	L	-302.9	1.200	-1758.3	2412.9	3223.6	OK
		R	219.2			1890.7		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-187.4	1.200	-1087.5	1492.3	3890.9	OK
		R	266.0			1039.0		
	2	L	-235.7	1.200	-707.6	1084.8	3338.8	OK
		R	217.7			631.5		
	3	L	-225.4	1.200	-746.8	1121.5	3390.6	OK
		R	227.9			668.2		
	4	L	-217.7	1.200	-705.3	1064.1	3471.8	OK
		R	235.6			610.8		
	5	L	-266.8	1.200	-1093.0	1578.3	3223.6	OK
		R	186.5			1125.0		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-570.1	1.200	8.2	560.3	3223.6	OK
		R	707.1			716.9		
	B	L	-404.1	1.200	-43.0	455.7	3232.1	OK
		R	49.2			2.4		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-707.9	1.200	24.4	678.6	3223.6	OK
		R	885.1			914.5		
	B	L	-494.4	1.200	-67.4	575.3	3906.1	OK
		R	27.8			53.1		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-708.2	1.200	24.4	678.9	3223.6	OK
		R	884.9			914.2		
	B	L	-494.2	1.200	-63.3	570.1	3870.4	OK
		R	28.0			48.0		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-708.0	1.200	25.1	677.8	≦	3223.6	OK
		R	885.1			915.3	≦		
	B	L	-494.5	1.200	-54.9	560.3	≦	3871.9	OK
		R	27.7			38.2	≦		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-707.7	1.200	21.8	681.6	≦	3223.6	OK
		R	885.3			911.4	≦		
	B	L	-494.8	1.200	-34.8	536.5	≦	3240.5	OK
		R	27.4			14.4	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-570.2	1.200	13.6	553.9	≦	3223.6	OK
		R	706.9			723.3	≦		
	B	L	-404.4	1.200	-36.2	447.8	≦	3919.9	OK
		R	48.9			5.5	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-570.1	1.200	746.4	325.6	≦	3223.6	OK
		R	707.1			1602.7	≦		
	B	L	-404.1	1.200	1403.1	1279.6	≦	3768.0	OK
		R	49.2			1733.0	≦		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-707.9	1.200	749.9	191.9	≦	3223.6	OK
		R	885.1			1785.0	≦		
	B	L	-494.4	1.200	1340.5	1114.2	≦	3303.8	OK
		R	27.8			1636.4	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-708.2	1.200	750.5	192.4	≦	3223.6	OK
		R	884.9			1785.5	≦		
	B	L	-494.2	1.200	1304.4	1071.1	≦	3236.1	OK
		R	28.0			1593.2	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-708.0	1.200	750.3	192.4	≦	3223.6	OK
		R	885.1			1785.5	≦		
	B	L	-494.5	1.200	1322.2	1092.2	≦	3264.8	OK
		R	27.7			1614.4	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-707.7	1.200	749.6	191.7	≦	3223.6	OK
		R	885.3			1784.8	≦		
	B	L	-494.8	1.200	1367.0	1145.7	≦	3346.8	OK
		R	27.4			1667.8	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-570.2	1.200	747.4	326.6	≦	3223.6	OK
		R	706.9			1603.8	≦		
	B	L	-404.4	1.200	1400.5	1276.2	≦	3770.9	OK
		R	48.9			1729.5	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-192.9	1.200	-12.2	207.5	≦	3223.6	OK
		R		260.5			245.8	≦		
	2	L		-233.7	1.200	-12.7	248.9	≦	3223.6	OK
		R		219.6			204.4	≦		
	3	L		-226.8	1.200	-11.8	240.9	≦	3223.6	OK
		R		226.6			212.4	≦		
	4	L		-219.8	1.200	-11.0	233.0	≦	3223.6	OK
		R		233.5			220.3	≦		
	5	L		-260.7	1.200	-18.7	283.1	≦	3549.4	OK
		R		192.6			170.2	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-219.3	1.200	31.0	182.1	≦	3657.9	OK
		R		302.8			340.1	≦		
	2	L		-269.5	1.200	7.6	260.3	≦	3223.6	OK
		R		252.6			261.8	≦		
	3	L		-260.8	1.200	5.8	253.8	≦	3223.6	OK
		R		261.3			268.3	≦		
	4	L		-252.4	1.200	3.7	247.9	≦	3223.6	OK
		R		269.7			274.2	≦		
	5	L		-302.9	1.200	-12.1	317.4	≦	3227.4	OK
		R		219.2			204.7	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-187.4	1.200	7.6	178.3	≧	3251.3	OK
		R		266.0			275.1	≧		
	2	L		-235.7	1.200	2.5	232.6	≧	3223.6	OK
		R		217.7			220.7	≧		
	3	L		-225.4	1.200	5.4	218.9	≧	3223.6	OK
		R		227.9			234.4	≧		
	4	L		-217.7	1.200	7.0	209.4	≧	3223.6	OK
		R		235.6			244.0	≧		
	5	L		-266.8	1.200	7.9	257.3	≧	3223.6	OK
		R		186.5			196.0	≧		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-570.1	1.200	-732.5	1449.1	≦	3223.6	OK
		R	707.1			171.9	≦		
	B	L	-404.1	1.200	-1304.2	1969.2	≦	3609.5	OK
		R	49.2			1515.8	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-707.9	1.200	-710.3	1560.3	≦	3223.6	OK
		R		885.1			32.8	≦		
	B	L		-494.4	1.200	-1204.7	1940.0	≦	3563.1	OK
		R		27.8			1417.8	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-708.2	1.200	-689.1	1535.1	≦	3223.6	OK
		R	884.9			57.9	≦		
	B	L	-494.2	1.200	-1170.4	1898.6	≦	3521.6	OK
		R	28.0			1376.5	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-708.0	1.200	-690.5	1536.5	3223.6	OK
		R	885.1			56.5		
	B	L	-494.5	1.200	-1162.2	1889.1	3536.0	OK

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	R	27.7	1.200	-1162.2	1367.0	≤	3536.0 OK

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-707.7	1.200	-713.4	1563.9	≤	3223.6 OK
		R	885.3			29.2	≤	
	B	L	-494.8	1.200	-1193.9	1927.5	≤	3577.4 OK
		R	27.4			1405.3	≤	

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-570.2	1.200	-728.0	1443.8	≤	3223.6 OK
		R	706.9			166.7	≤	
	B	L	-404.4	1.200	-1308.0	1974.0	≤	3618.9 OK
		R	48.9			1520.7	≤	

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-192.9	1.200	18.6	170.5	≤	3451.2 OK
		R	260.5			282.8	≤	
	2	L	-233.7	1.200	5.7	226.9	≤	3223.6 OK
		R	219.6			226.5	≤	
	3	L	-226.8	1.200	9.1	215.8	≤	3223.6 OK
		R	226.6			237.5	≤	
	4	L	-219.8	1.200	11.4	206.2	≤	3223.6 OK
		R	233.5			247.1	≤	
	5	L	-260.7	1.200	10.0	248.7	≤	3223.6 OK
		R	192.6			204.6	≤	

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-219.3	1.200	-16.8	239.5	≤	3223.6 OK
		R	302.8			282.7	≤	
	2	L	-269.5	1.200	-10.4	282.0	≤	3223.6 OK
		R	252.6			240.2	≤	
	3	L	-260.8	1.200	-4.7	266.4	≤	3223.6 OK
		R	261.3			255.7	≤	
	4	L	-252.4	1.200	2.1	249.9	≤	3223.6 OK
		R	269.7			272.3	≤	
	5	L	-302.9	1.200	0.1	302.8	≤	3223.6 OK
		R	219.2			219.4	≤	

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-187.4	1.200	1.7	185.4	≤	3223.6 OK
		R	266.0			267.9	≤	
	2	L	-235.7	1.200	-4.4	240.9	≤	3223.6 OK
		R	217.7			212.4	≤	
	3	L	-225.4	1.200	-5.2	231.6	≤	3223.6 OK
		R	227.9			221.7	≤	
	4	L	-217.7	1.200	-5.0	223.7	≤	3223.6 OK
		R	235.6			229.6	≤	
	5	L	-266.8	1.200	-16.8	286.9	≤	3555.9 OK
		R	186.5			166.4	≤	

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)

(断面と材料種別による $(\lambda y/\lambda)$ の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 $(=L/iy)$
n		(はり長さ/最大横補剛間隔)で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部(右端部)の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部(右端部)の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部(右端部)の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部(右端部)のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心(右端軸心)から左側(右側)の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 14F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 14F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
B 5F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 11F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 13F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 14F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600		
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 11F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 13F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 14F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 14F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 9F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 9F A	GY2	①	RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	81.5	220.8	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	2800	3532.6	1.1	3147.1	1711	2570	
			R RH - 800x350x16.0x32.0	SN490			3532.6	1.1	3147.1	1711	2580	
1 10F A	GY2	①	RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	81.5	220.8	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	2800	3532.6	1.1	3147.1	1711	2570	
			R RH - 800x350x16.0x32.0	SN490			3532.6	1.1	3147.1	1711	2580	
1 11F A	GY2	①	RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	81.5	220.8	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	2800	3532.6	1.1	3147.1	1711	2570	
			R RH - 800x350x16.0x32.0	SN490			3532.6	1.1	3147.1	1711	2580	
1 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
1 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
1 14F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
2 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
2 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
2 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
2 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
2 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
		②	R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
3 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
		②	R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
3 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
		②	R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
3 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
3 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
4 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
4 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
4 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
4 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
4 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	
5 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
5 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
5 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x32.0 R RH - 800x350x19.0x32.0	SN490 SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	
5 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
5 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 9F A	GY2	①	RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	81.5	220.8	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	2800	3532.6	1.1	3147.1	1711	2570	
			R RH - 800x350x16.0x32.0	SN490			3532.6	1.1	3147.1	1711	2580	
6 10F A	GY2	①	RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	81.5	220.8	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	2800	3532.6	1.1	3147.1	1711	2570	
			R RH - 800x350x16.0x32.0	SN490			3532.6	1.1	3147.1	1711	2580	
6 11F A	GY2	①	RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	81.5	220.8	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 800x350x16.0x32.0	SN490	18000	2800	3532.6	1.1	3147.1	1711	2570	
			R RH - 800x350x16.0x32.0	SN490			3532.6	1.1	3147.1	1711	2580	
6 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
6 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 14F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	
		R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490				2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5.4.1 部材種別図

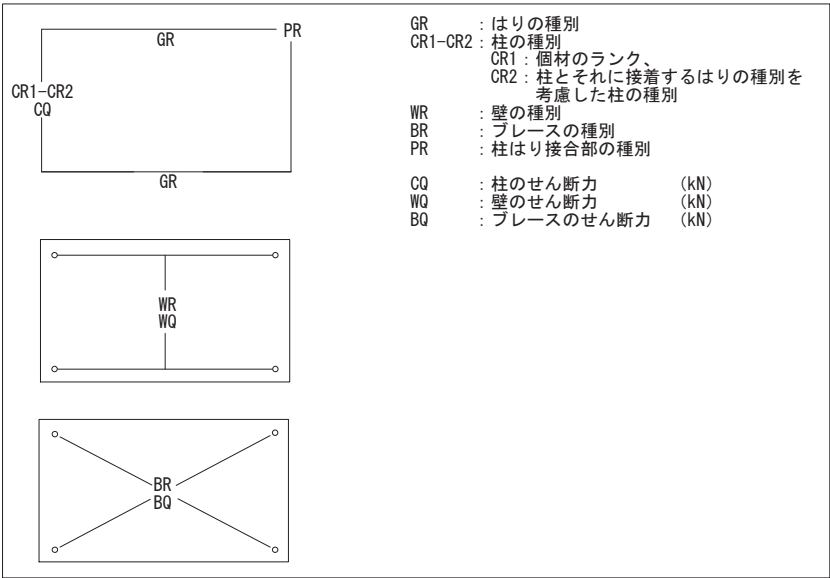


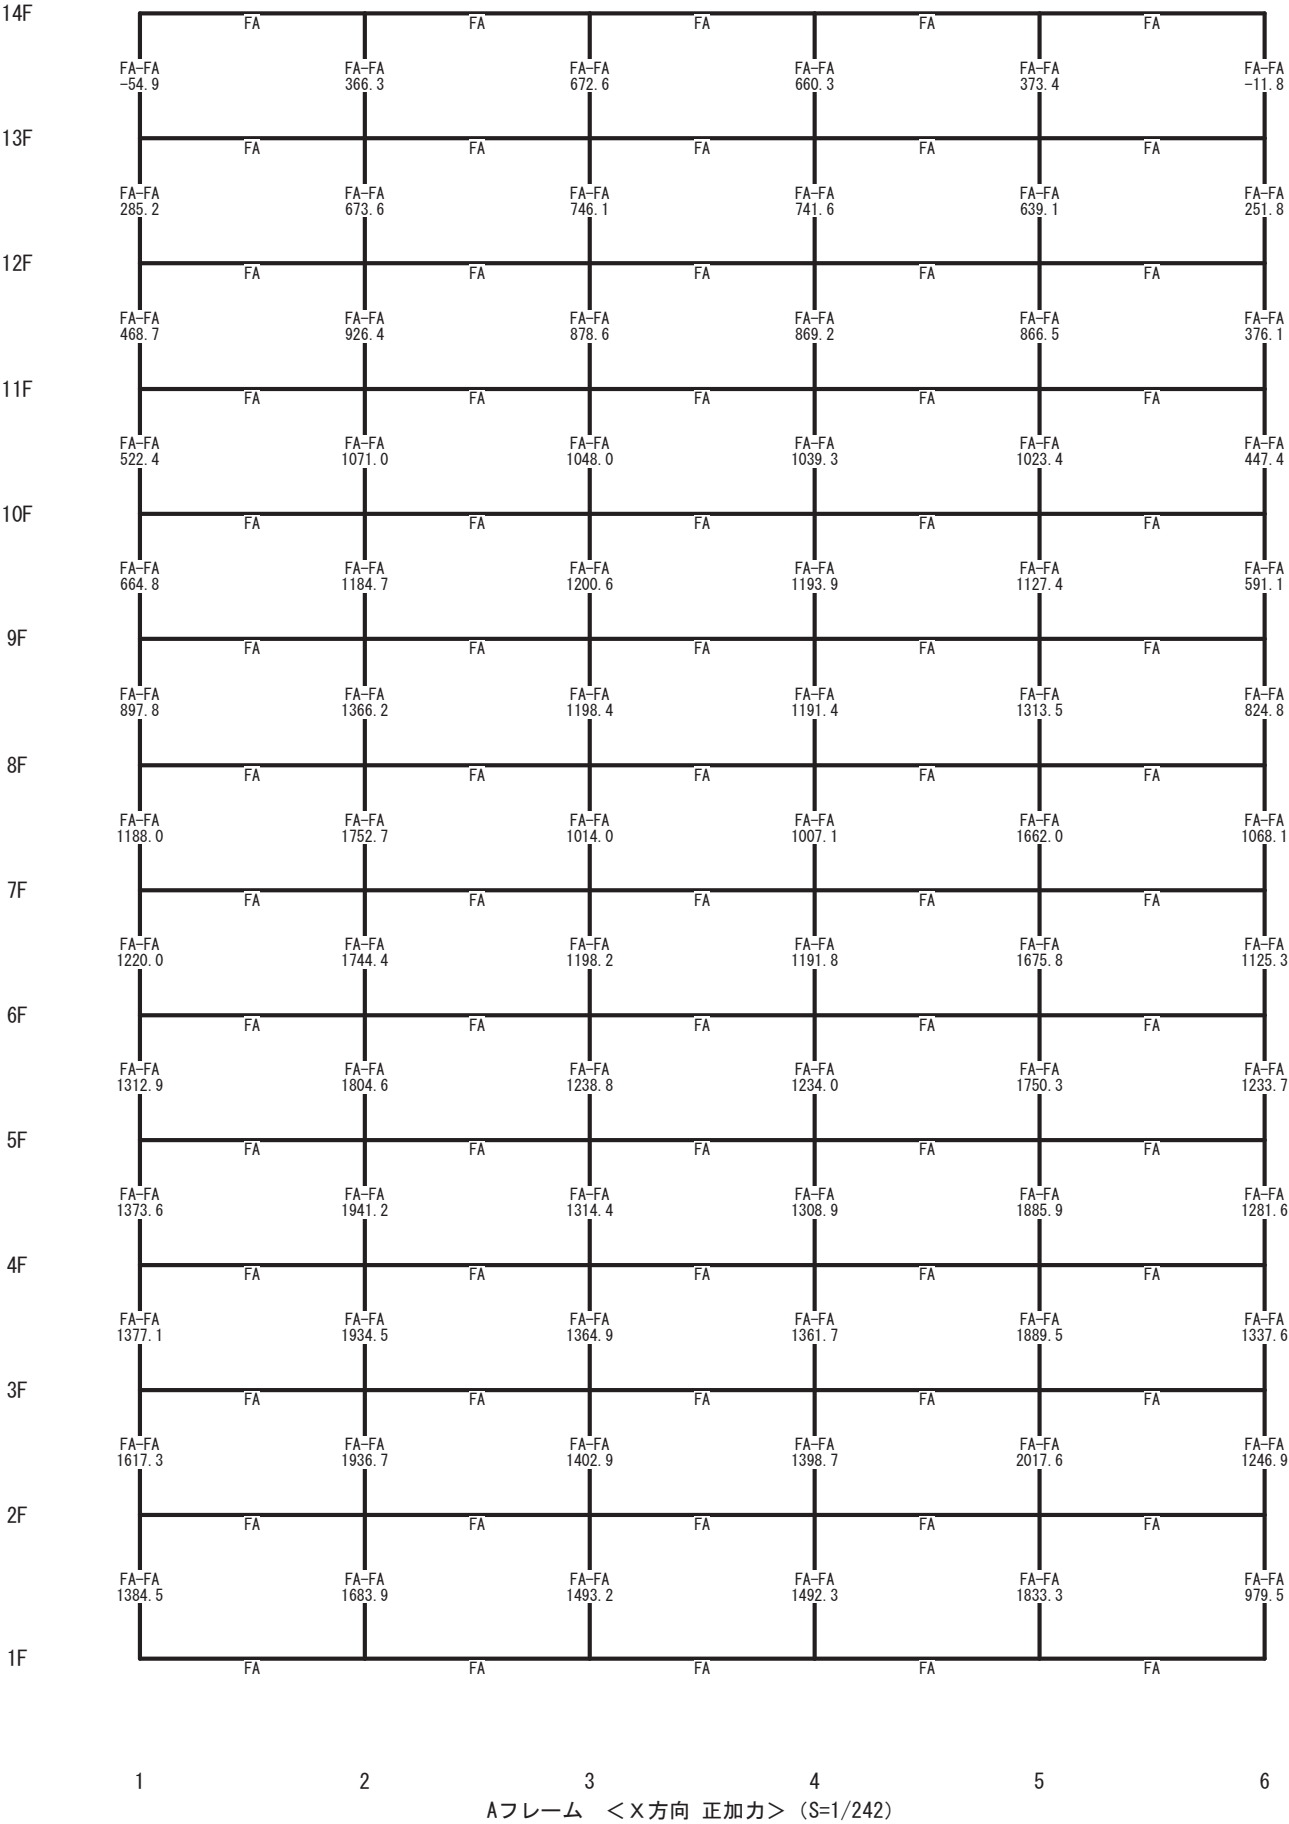


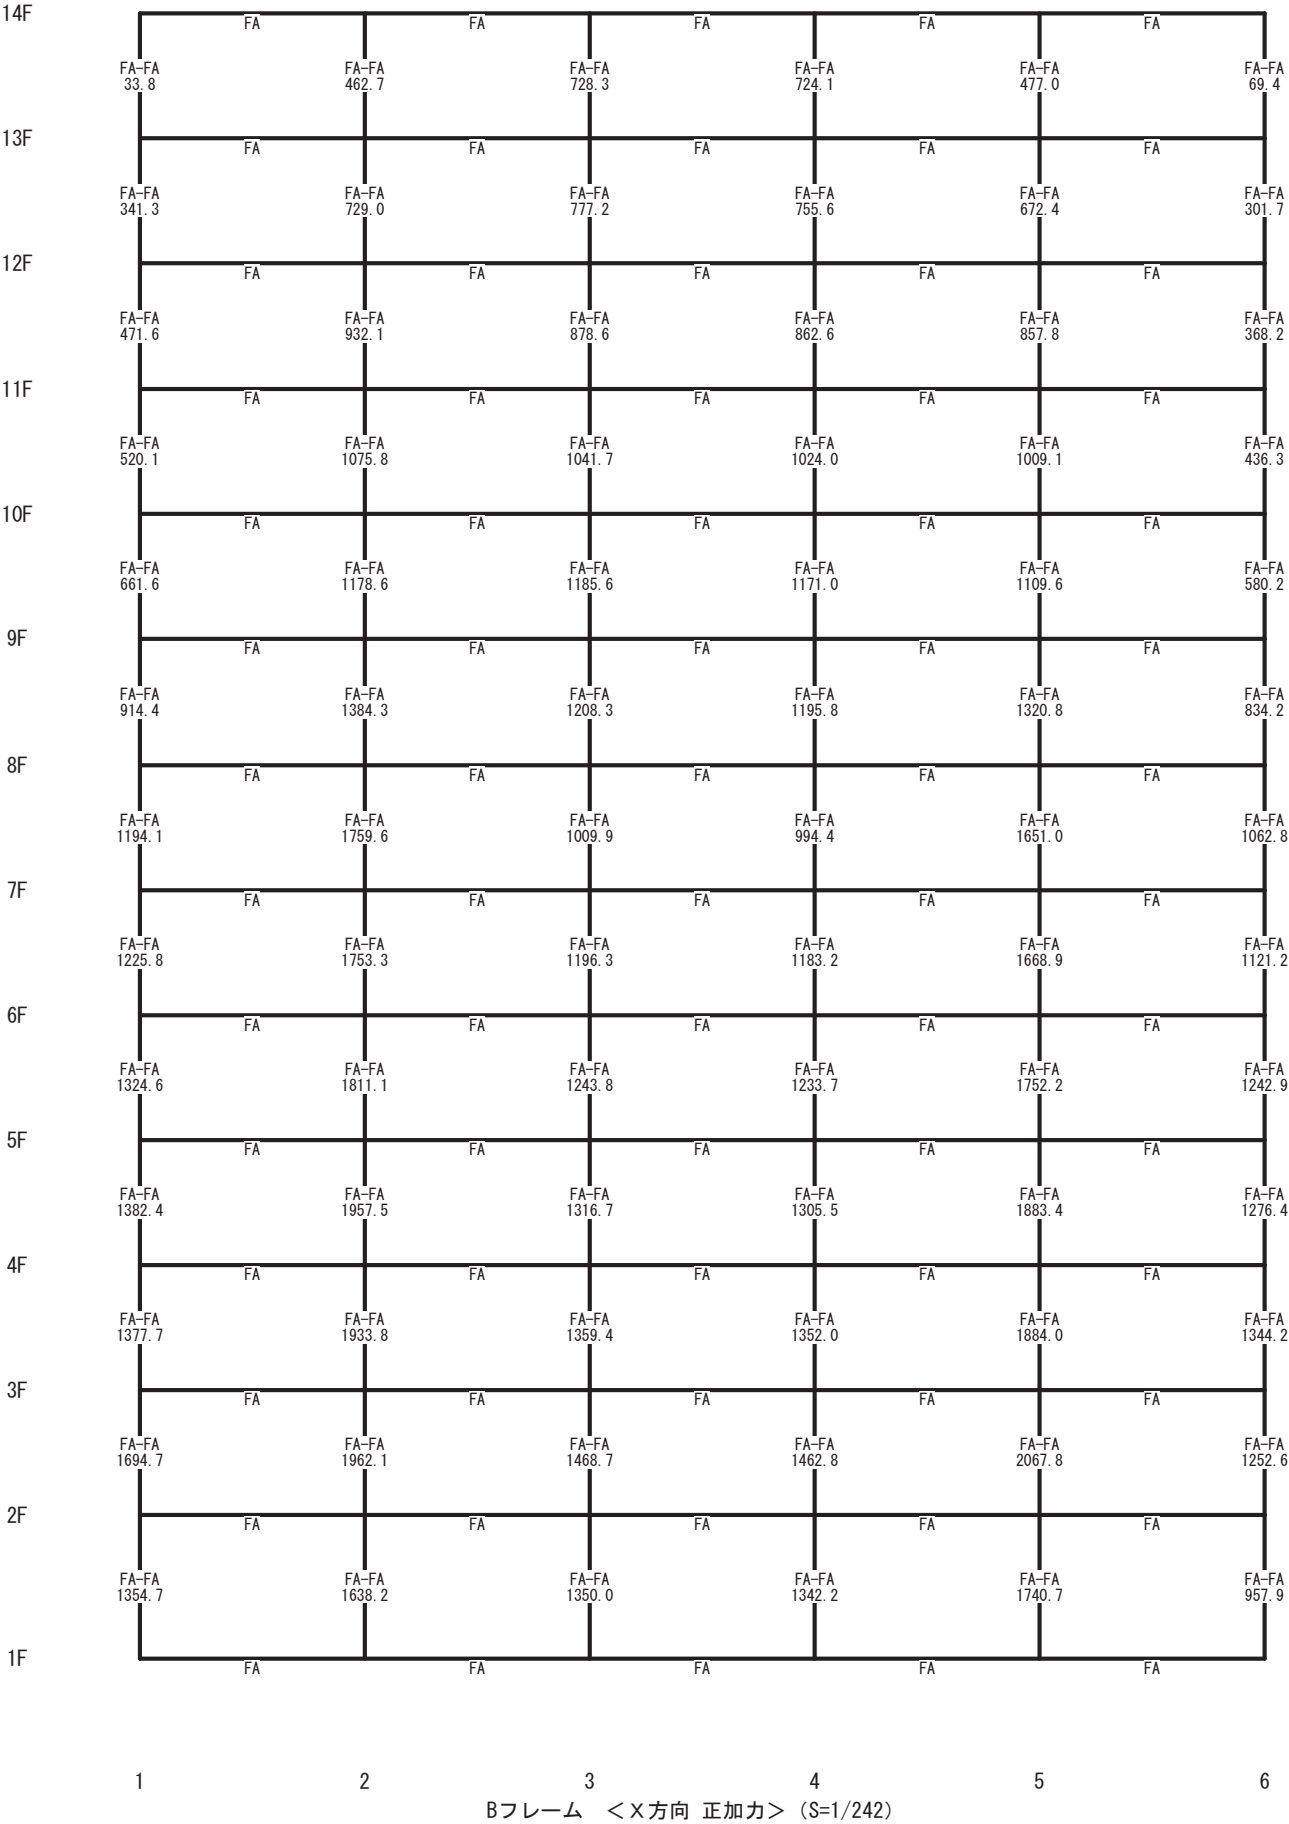


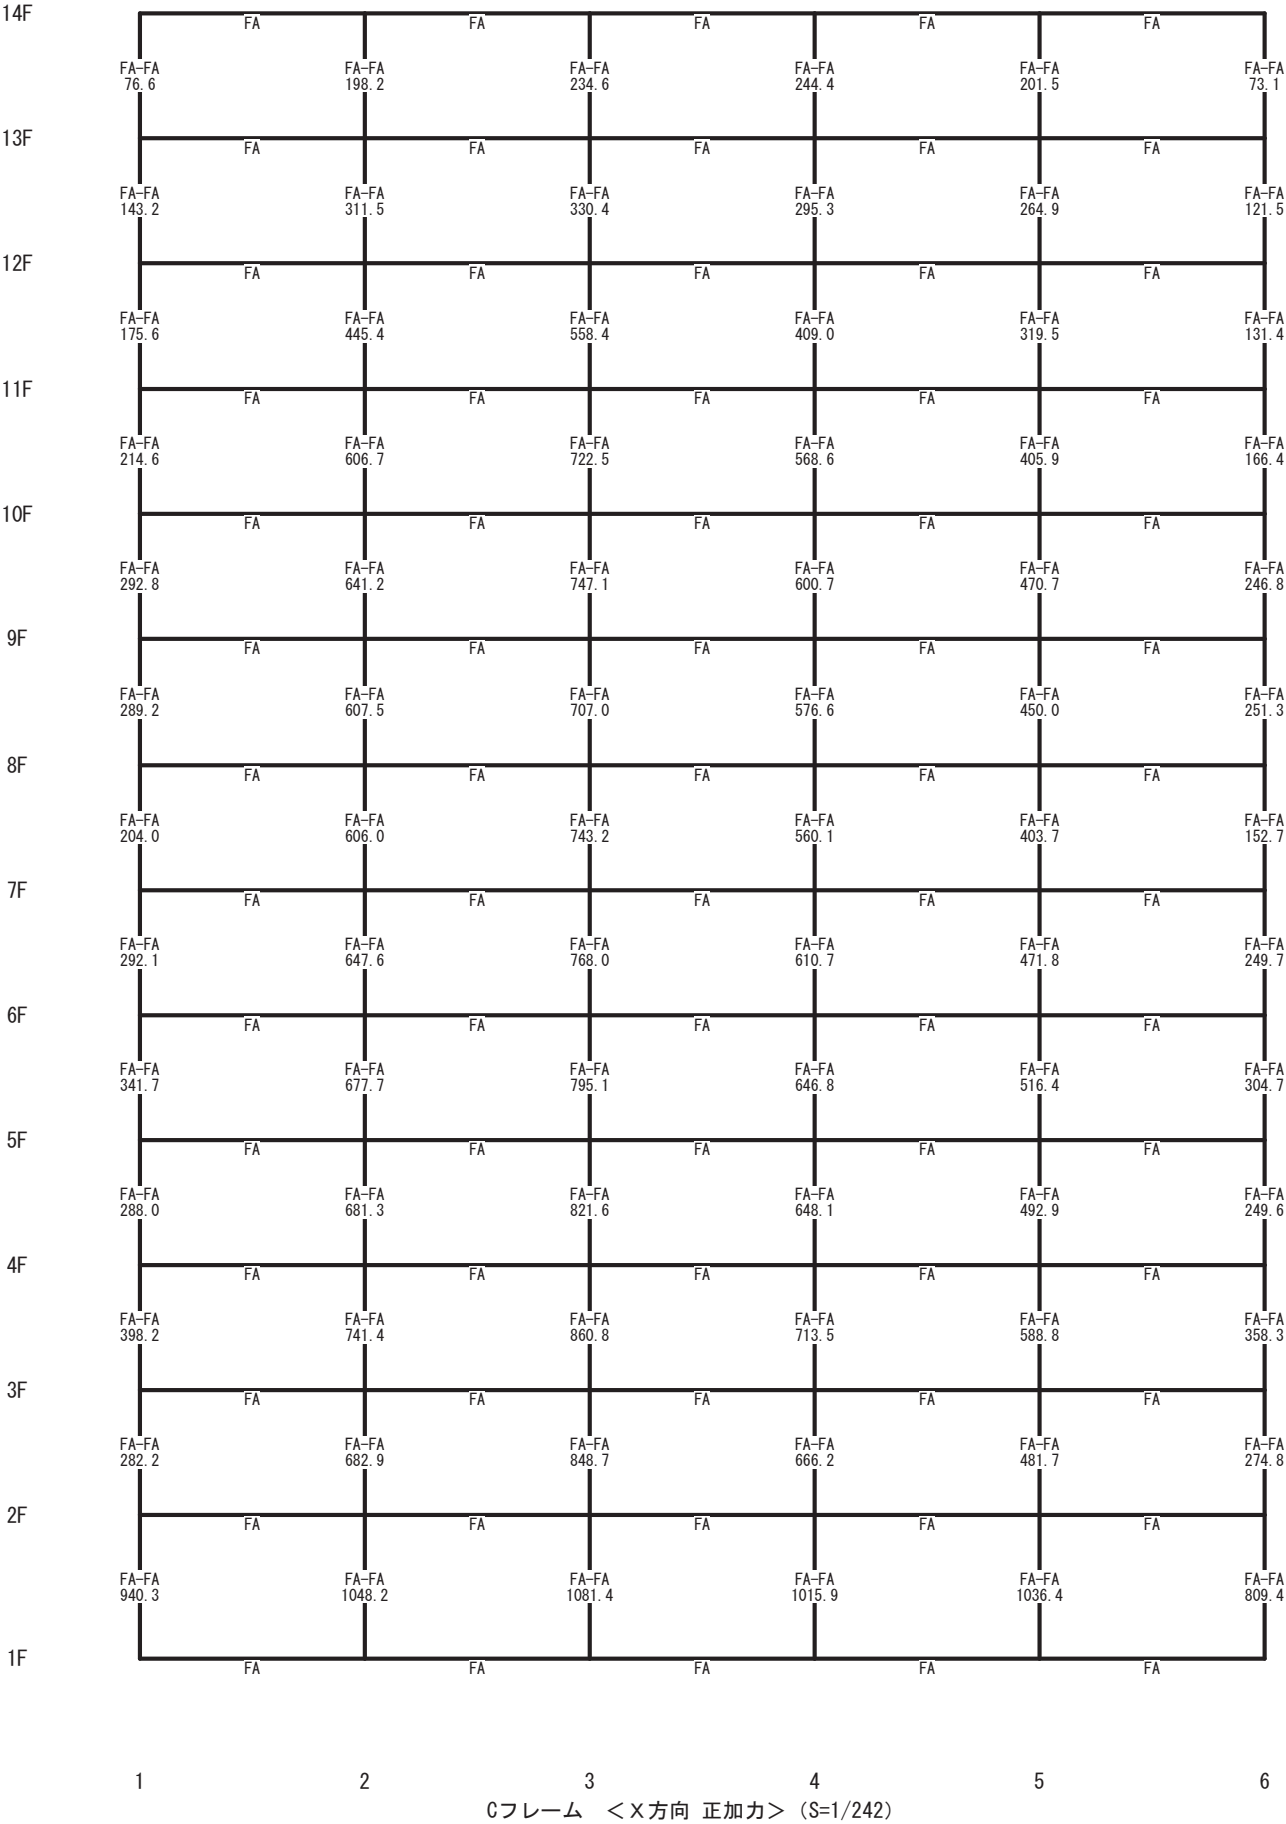


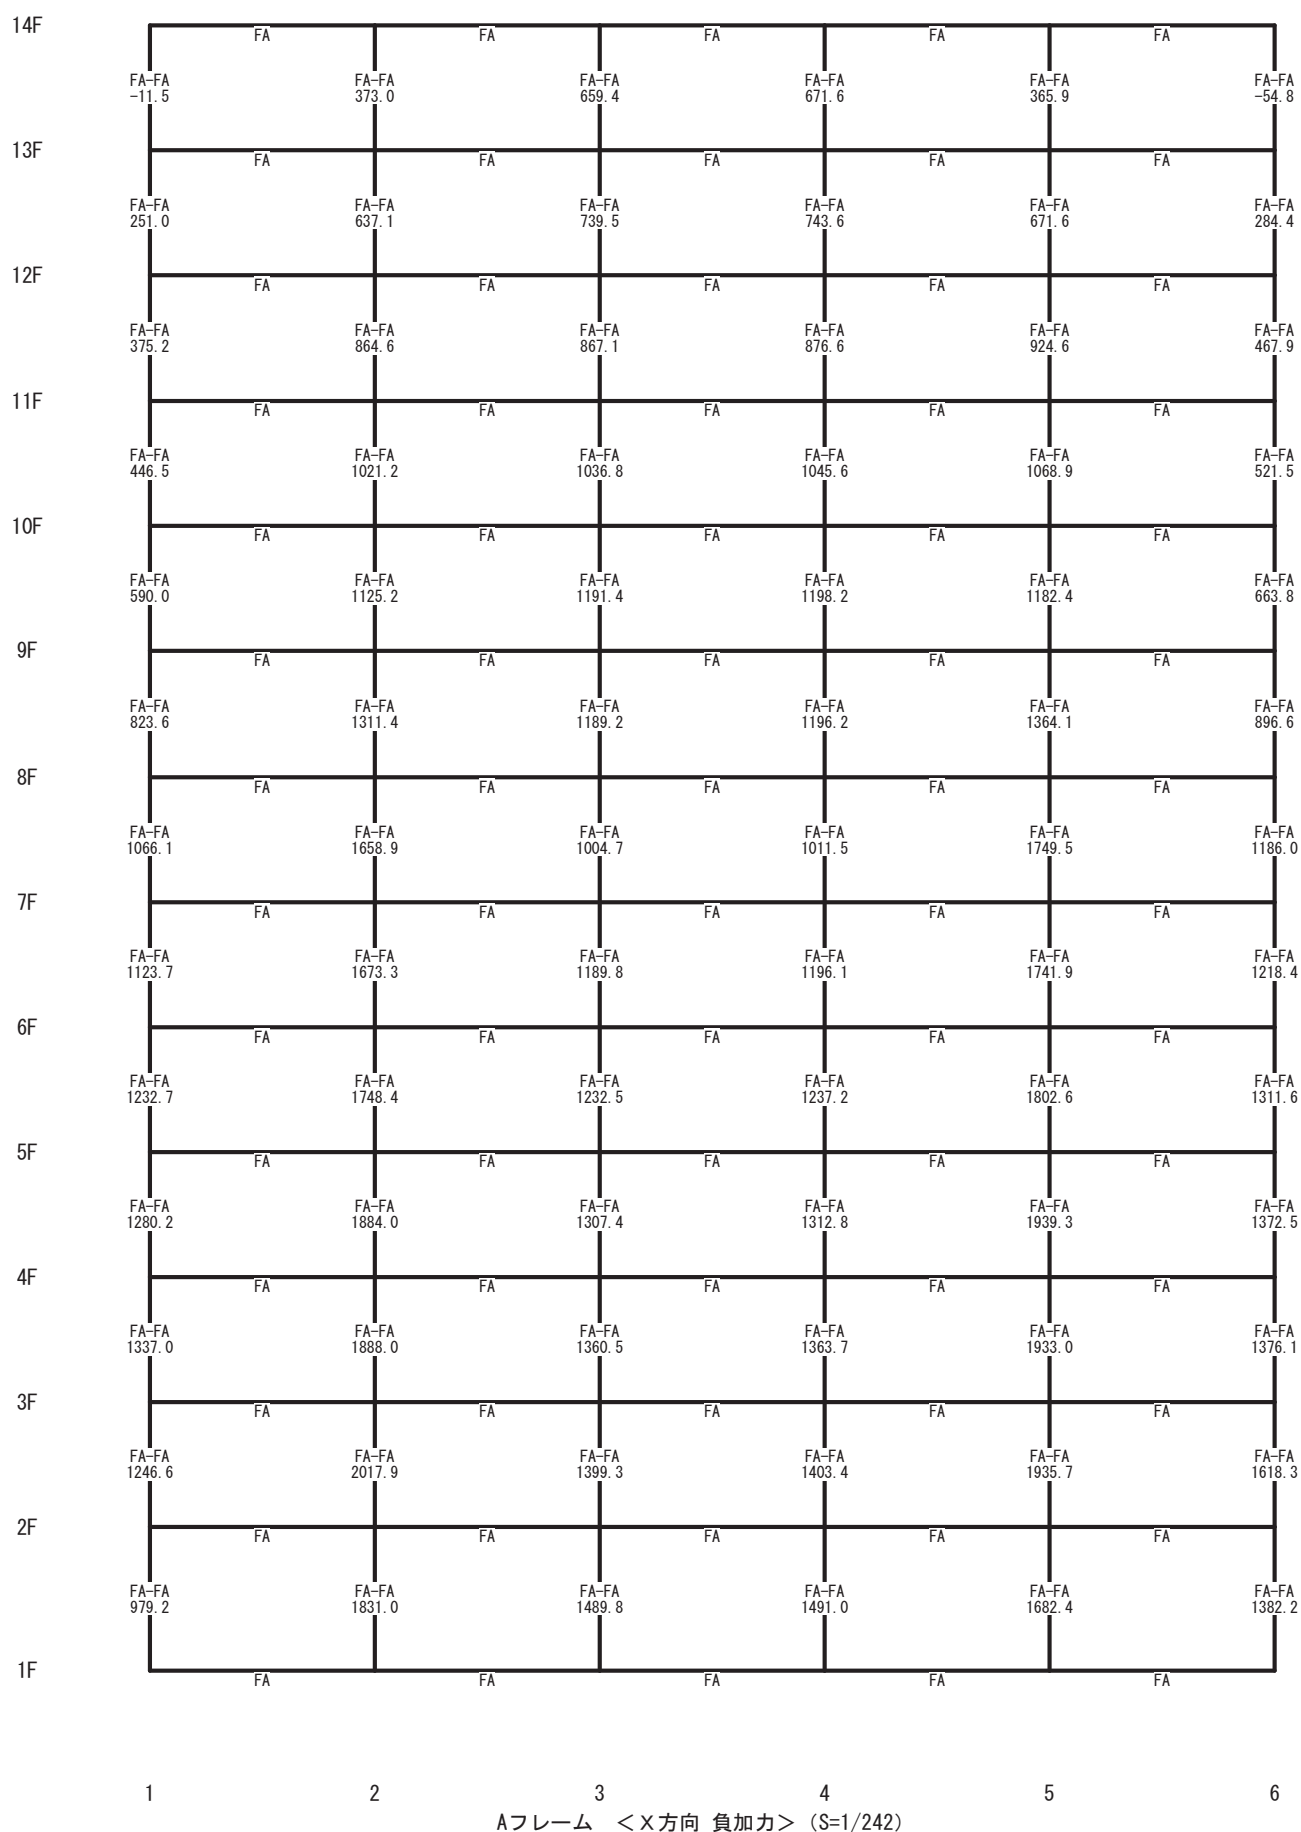


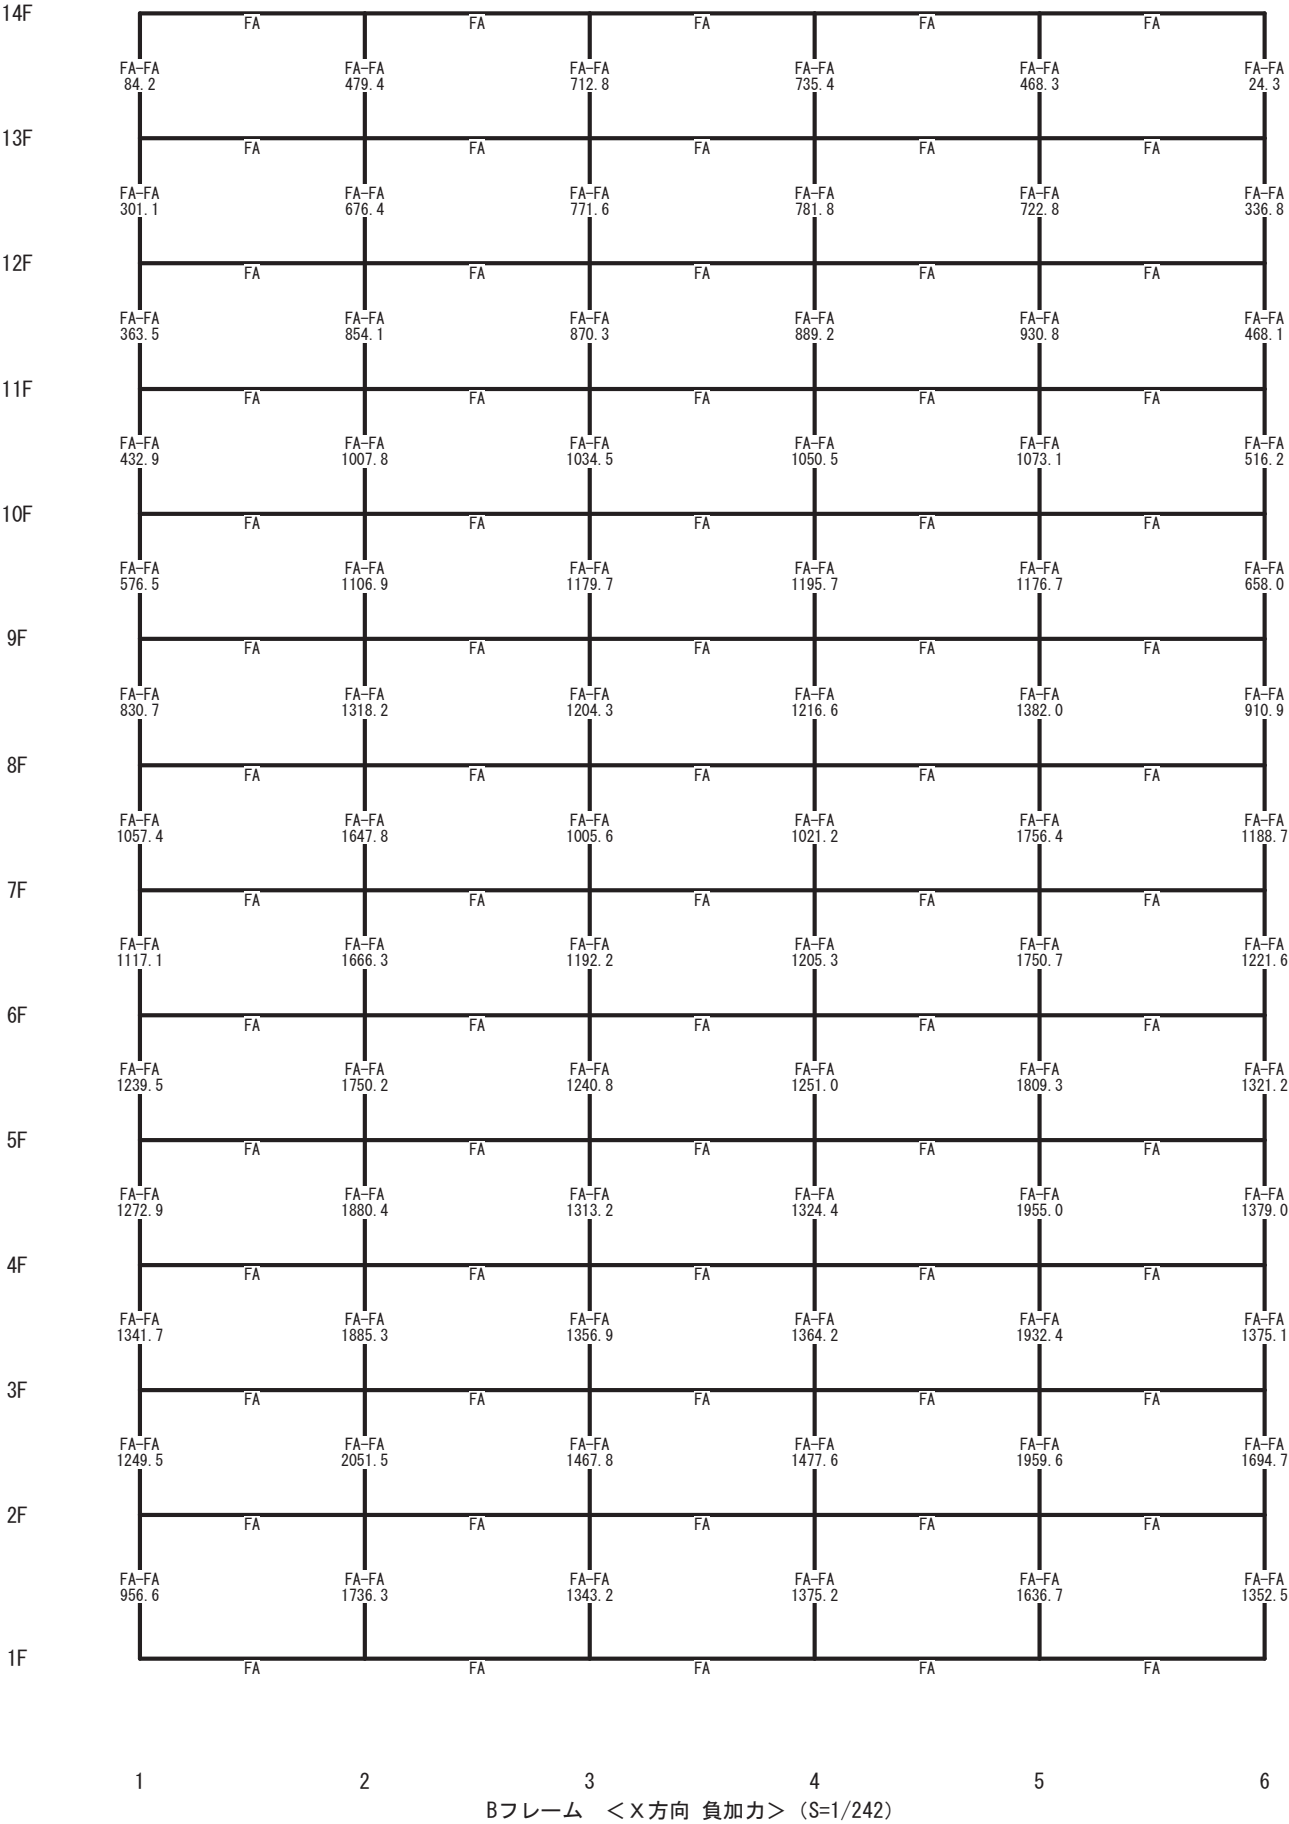


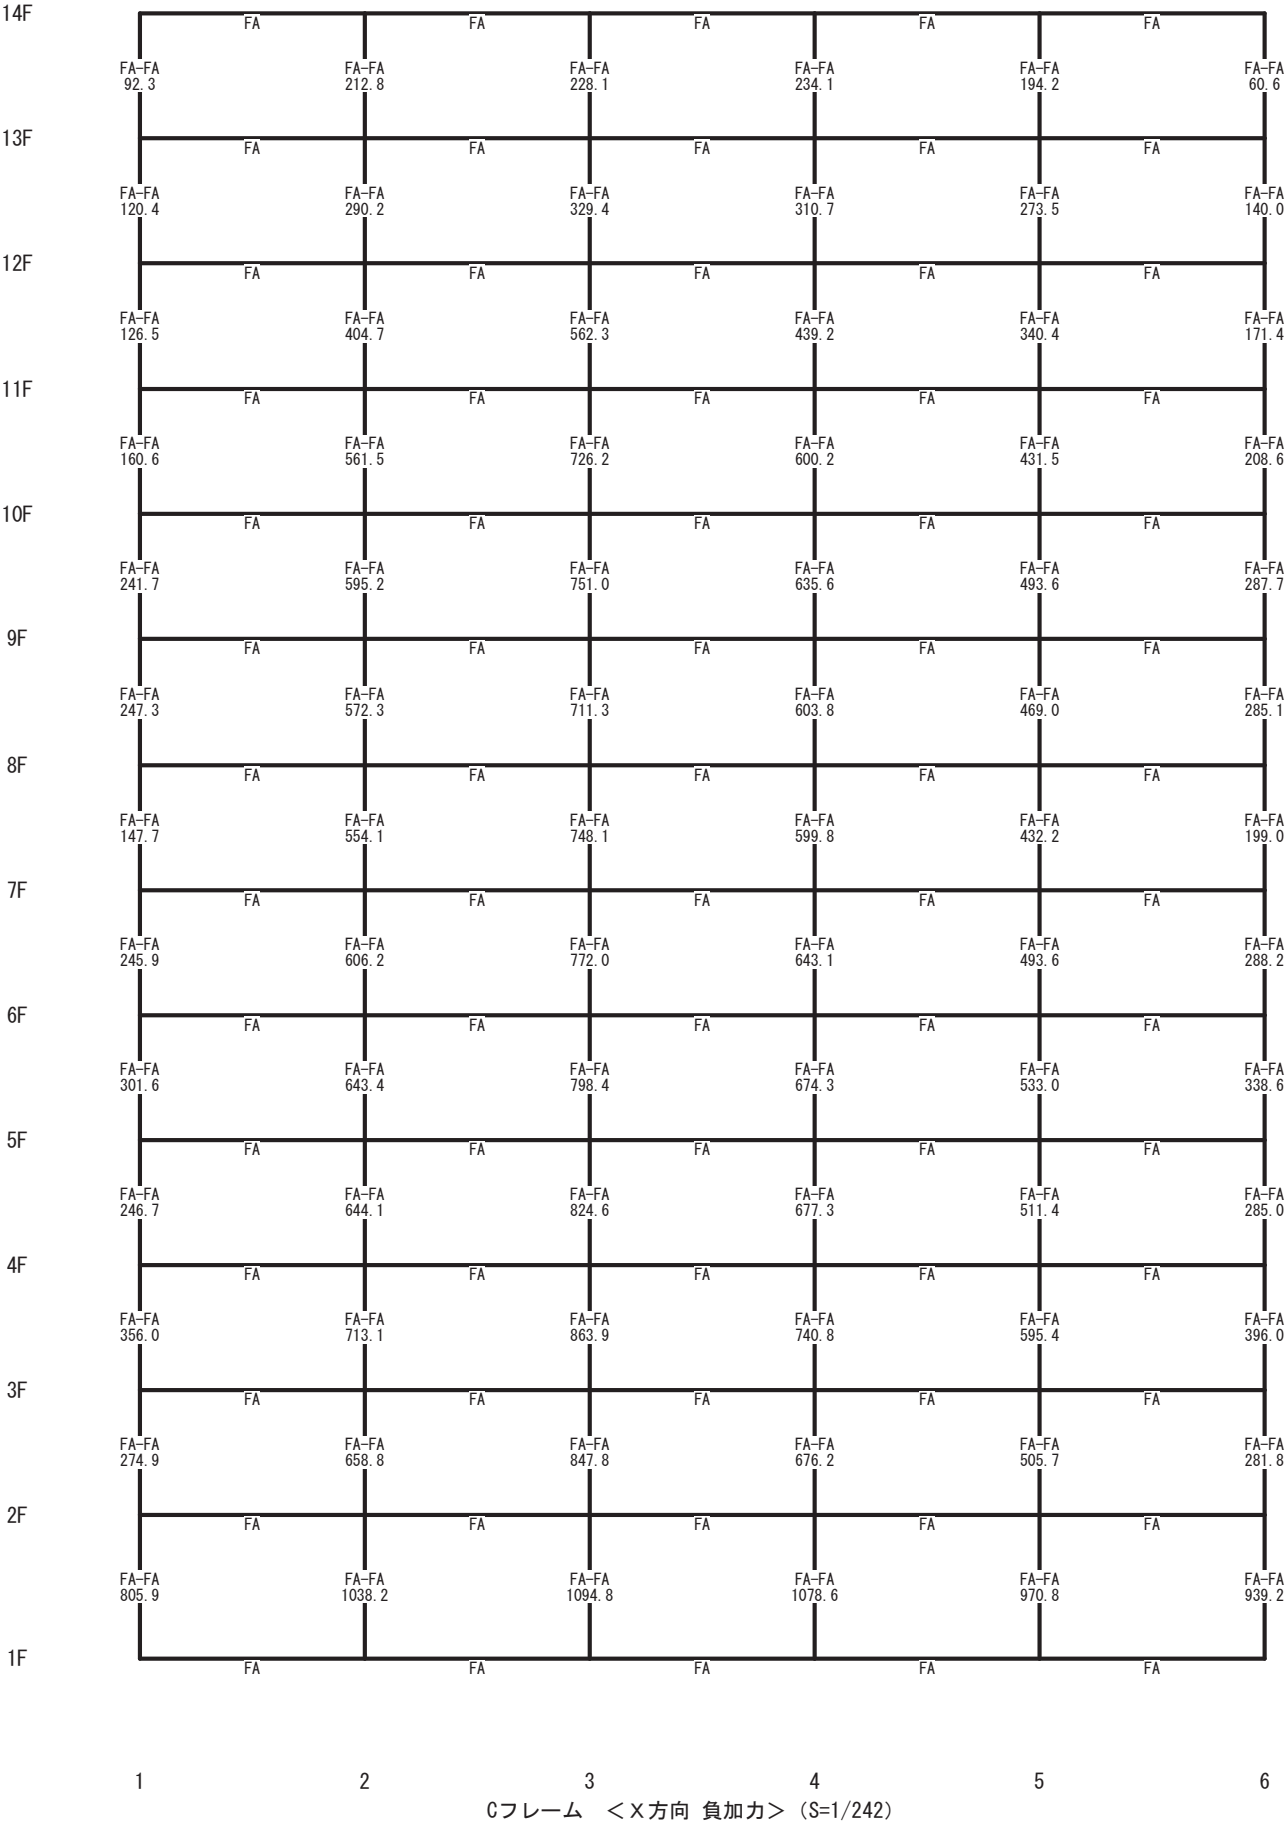


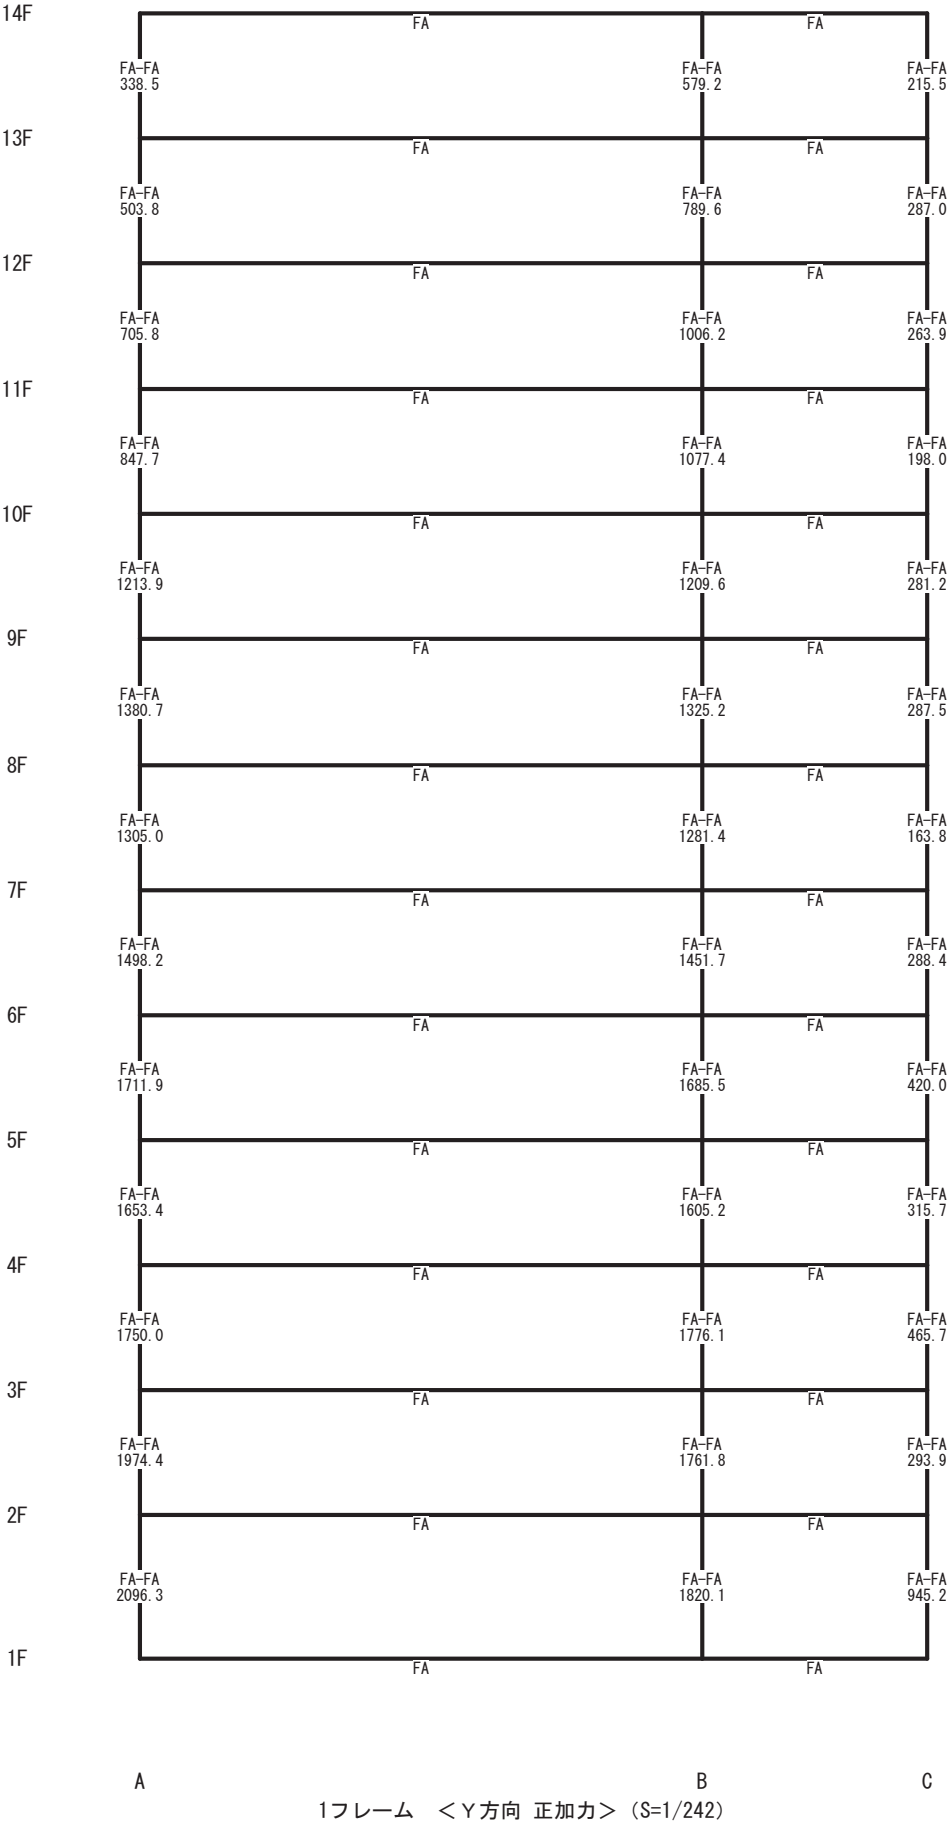


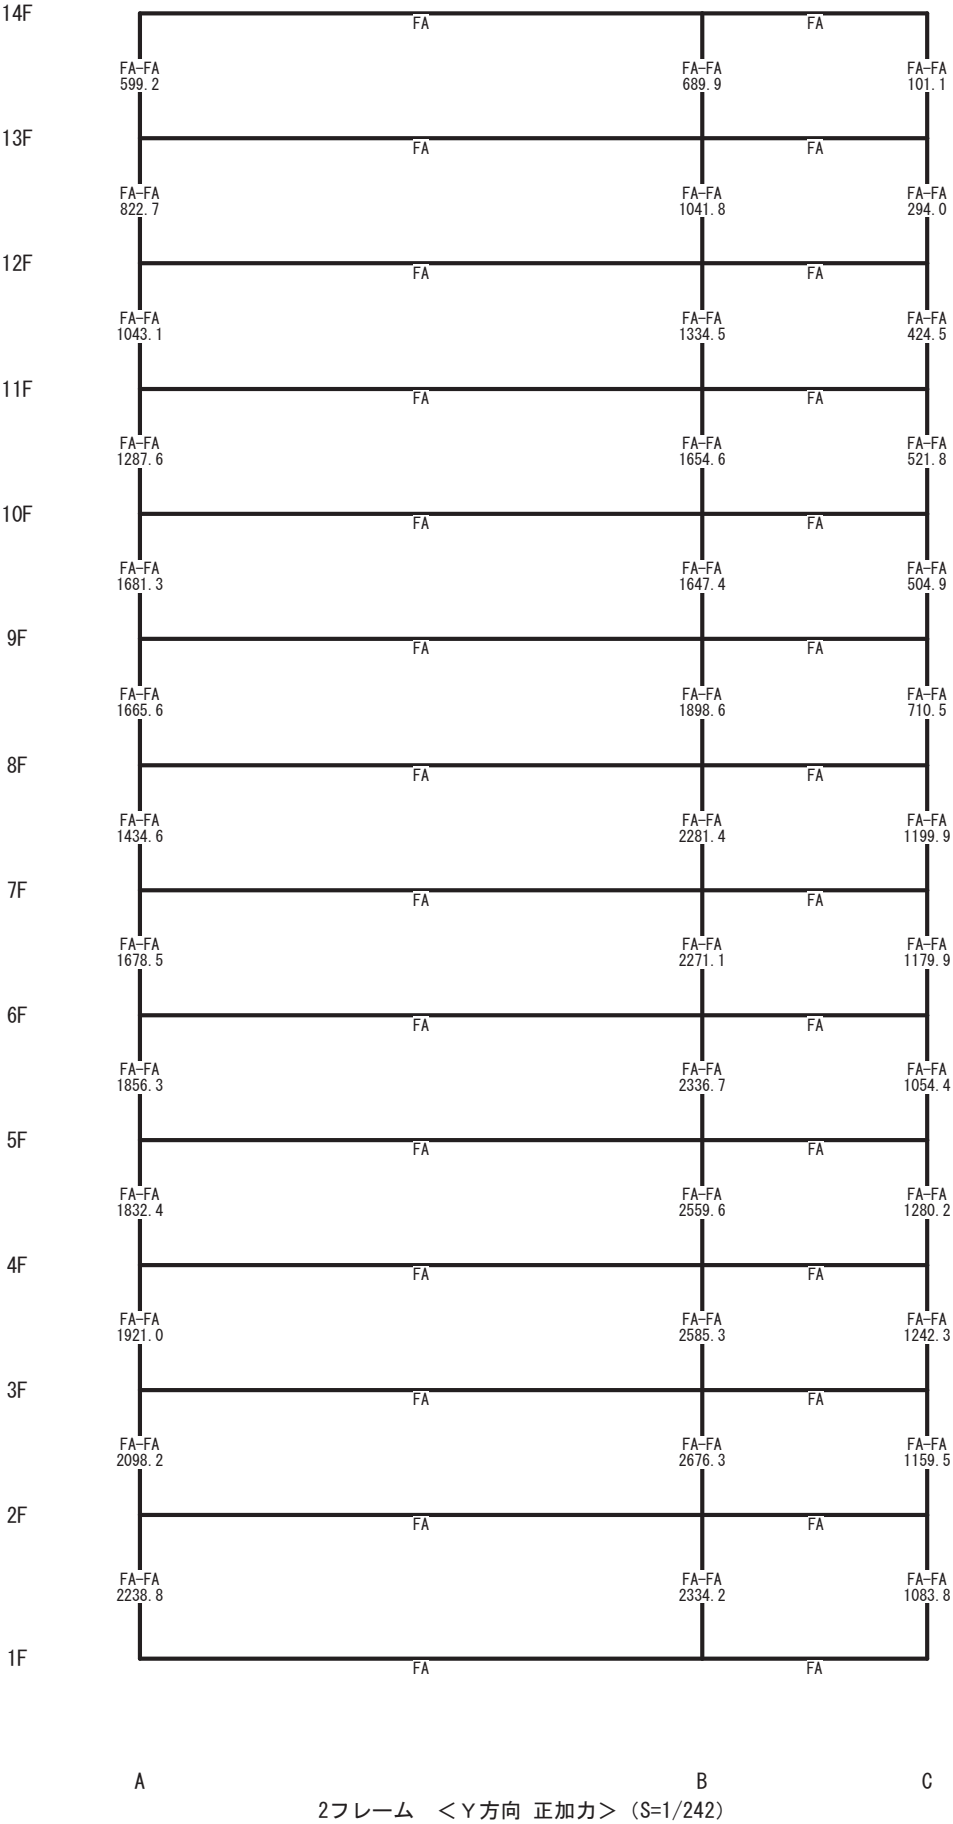


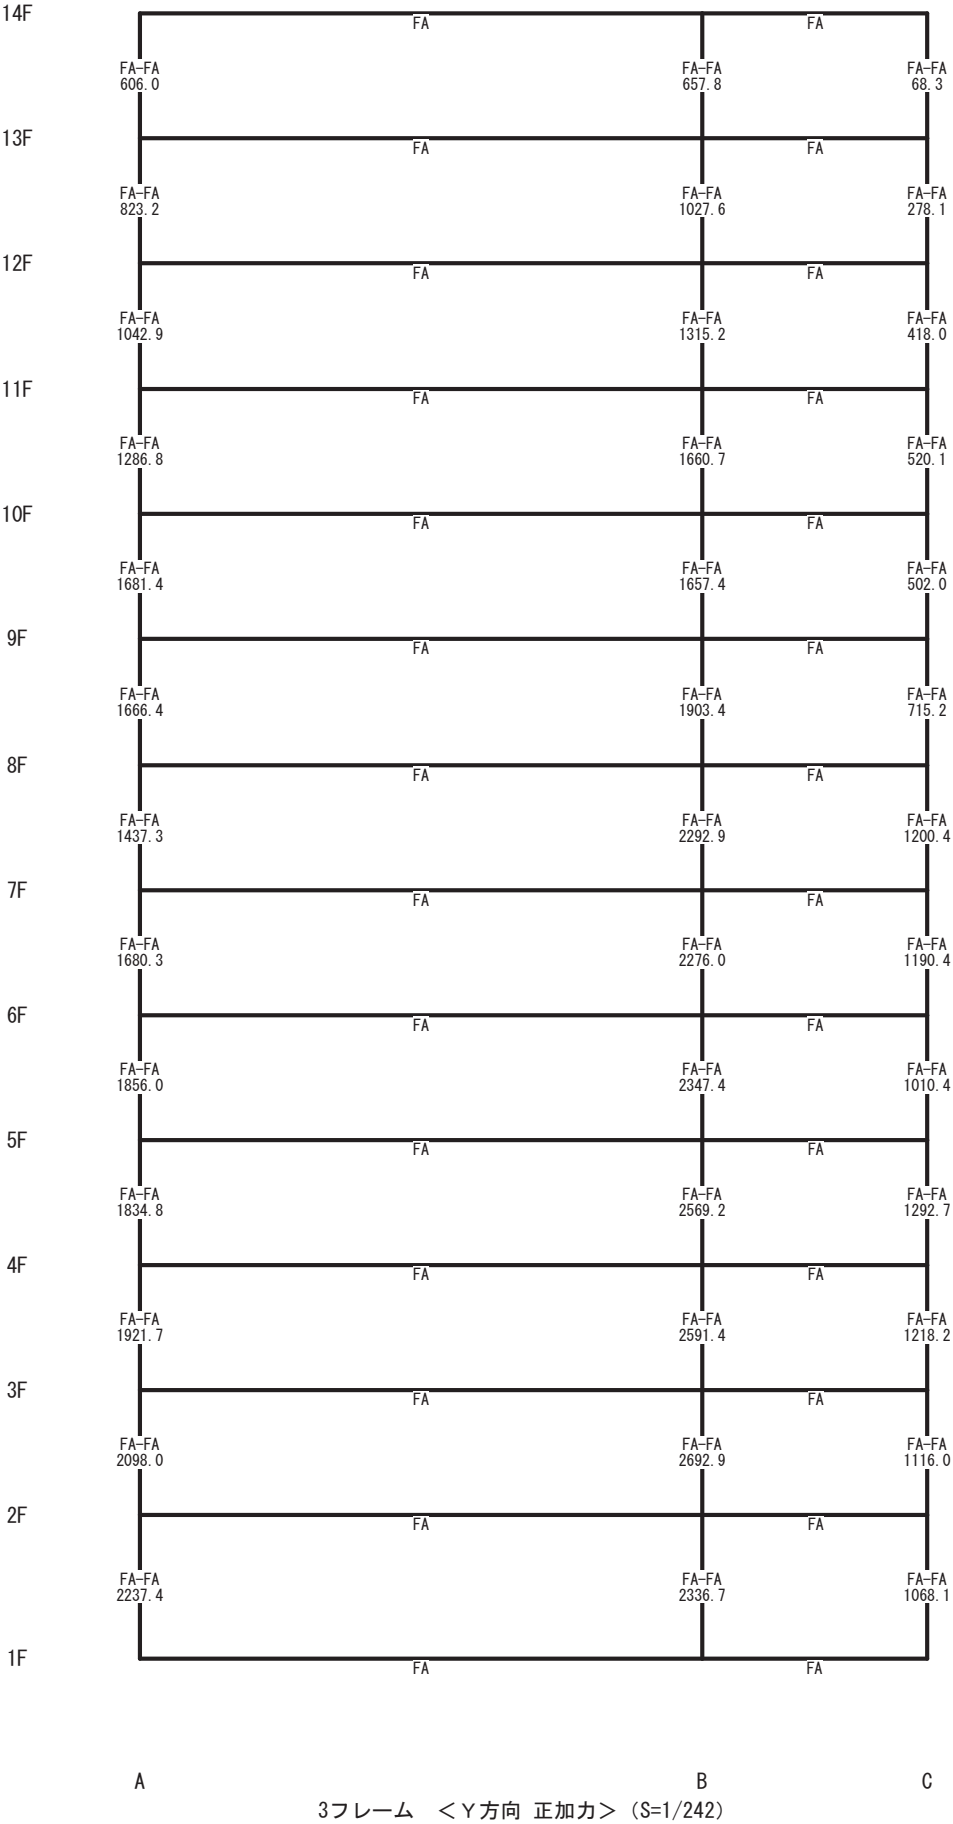


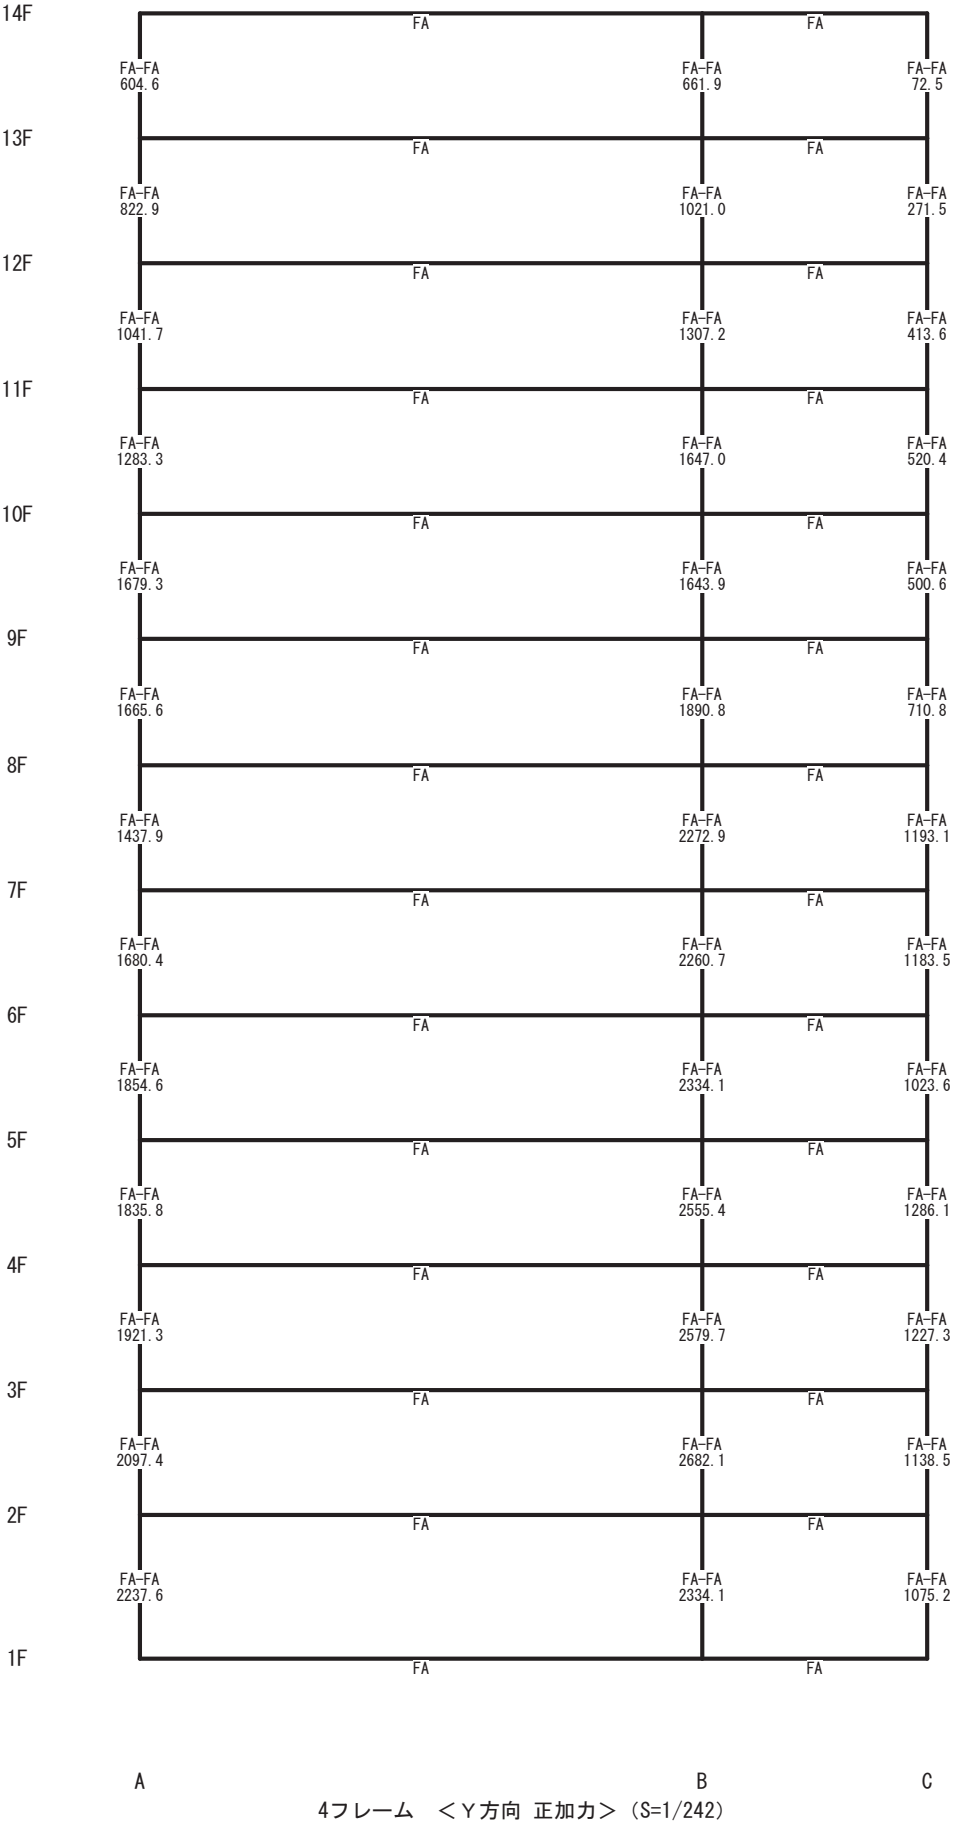


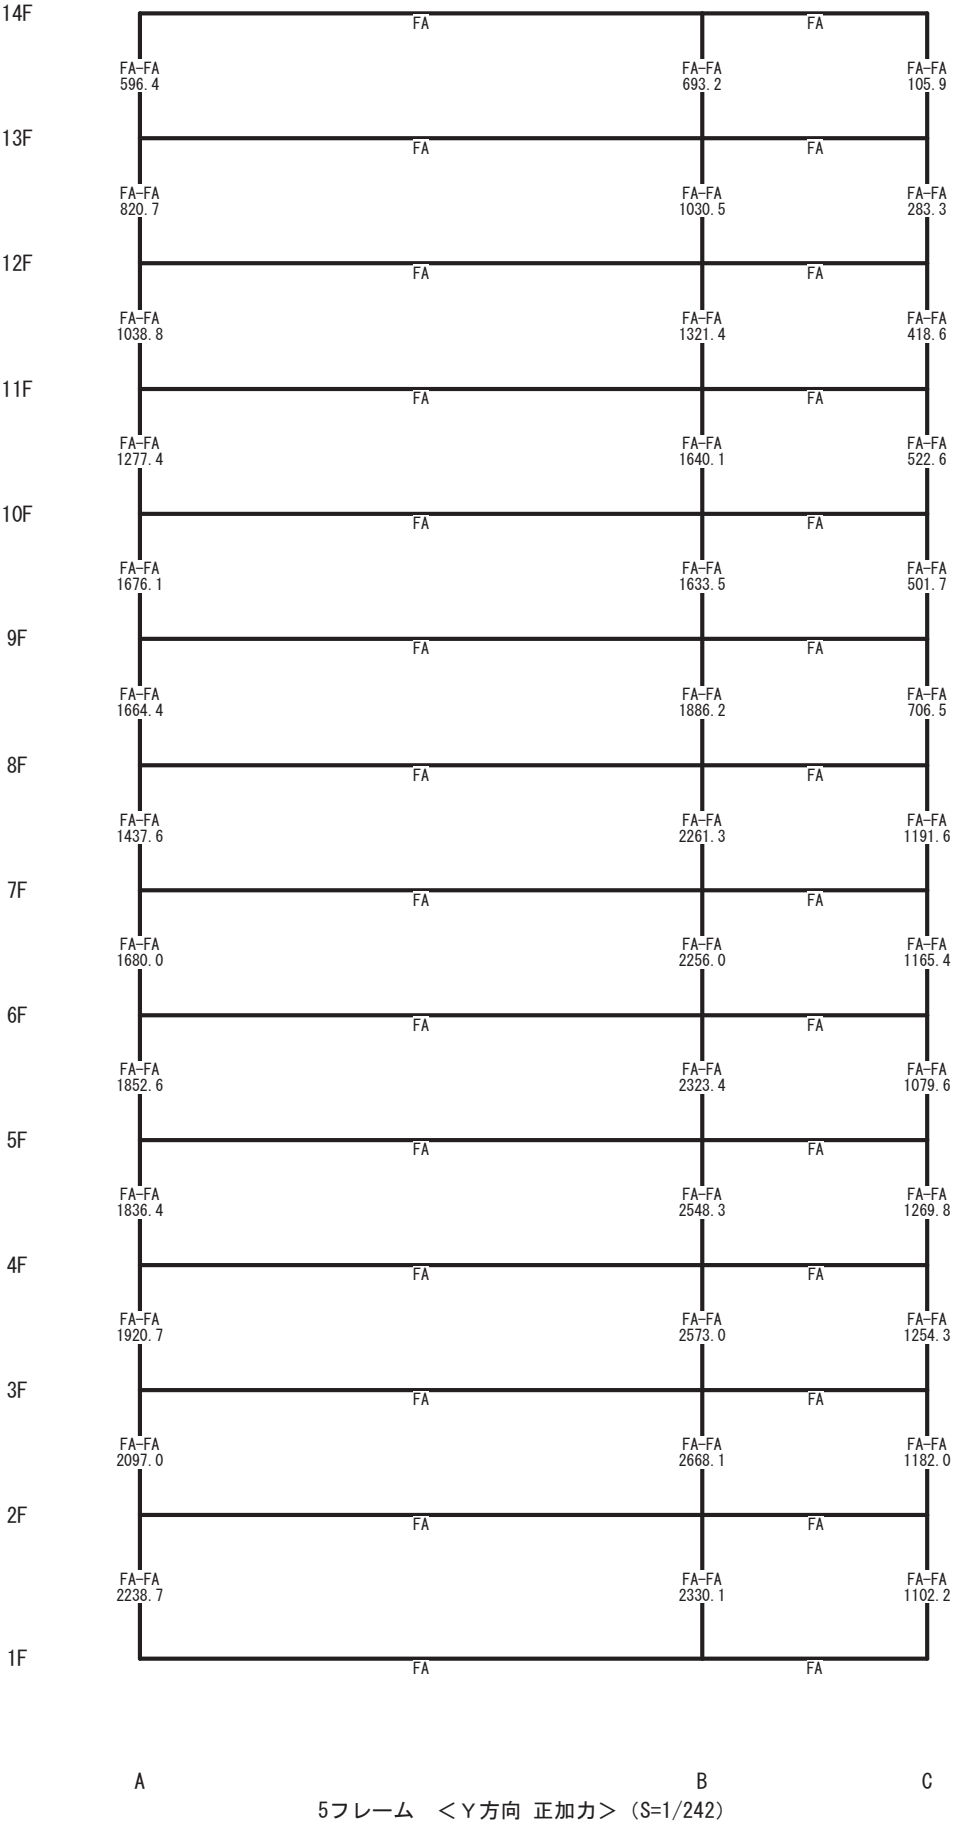


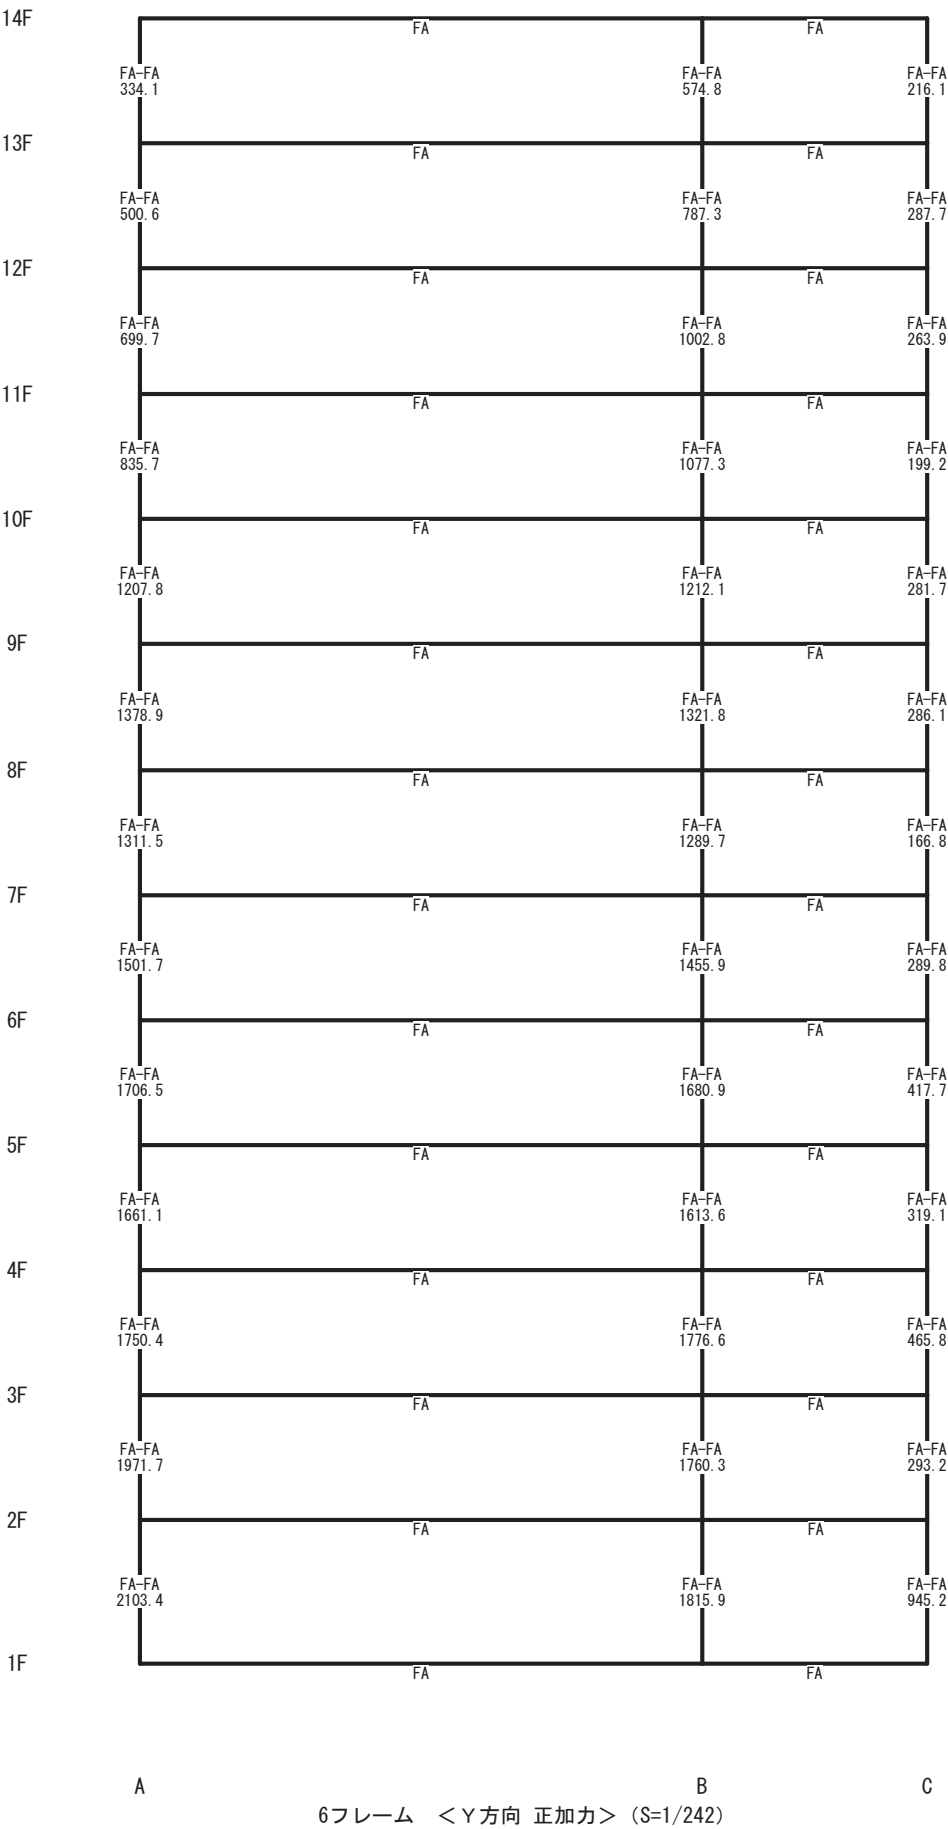


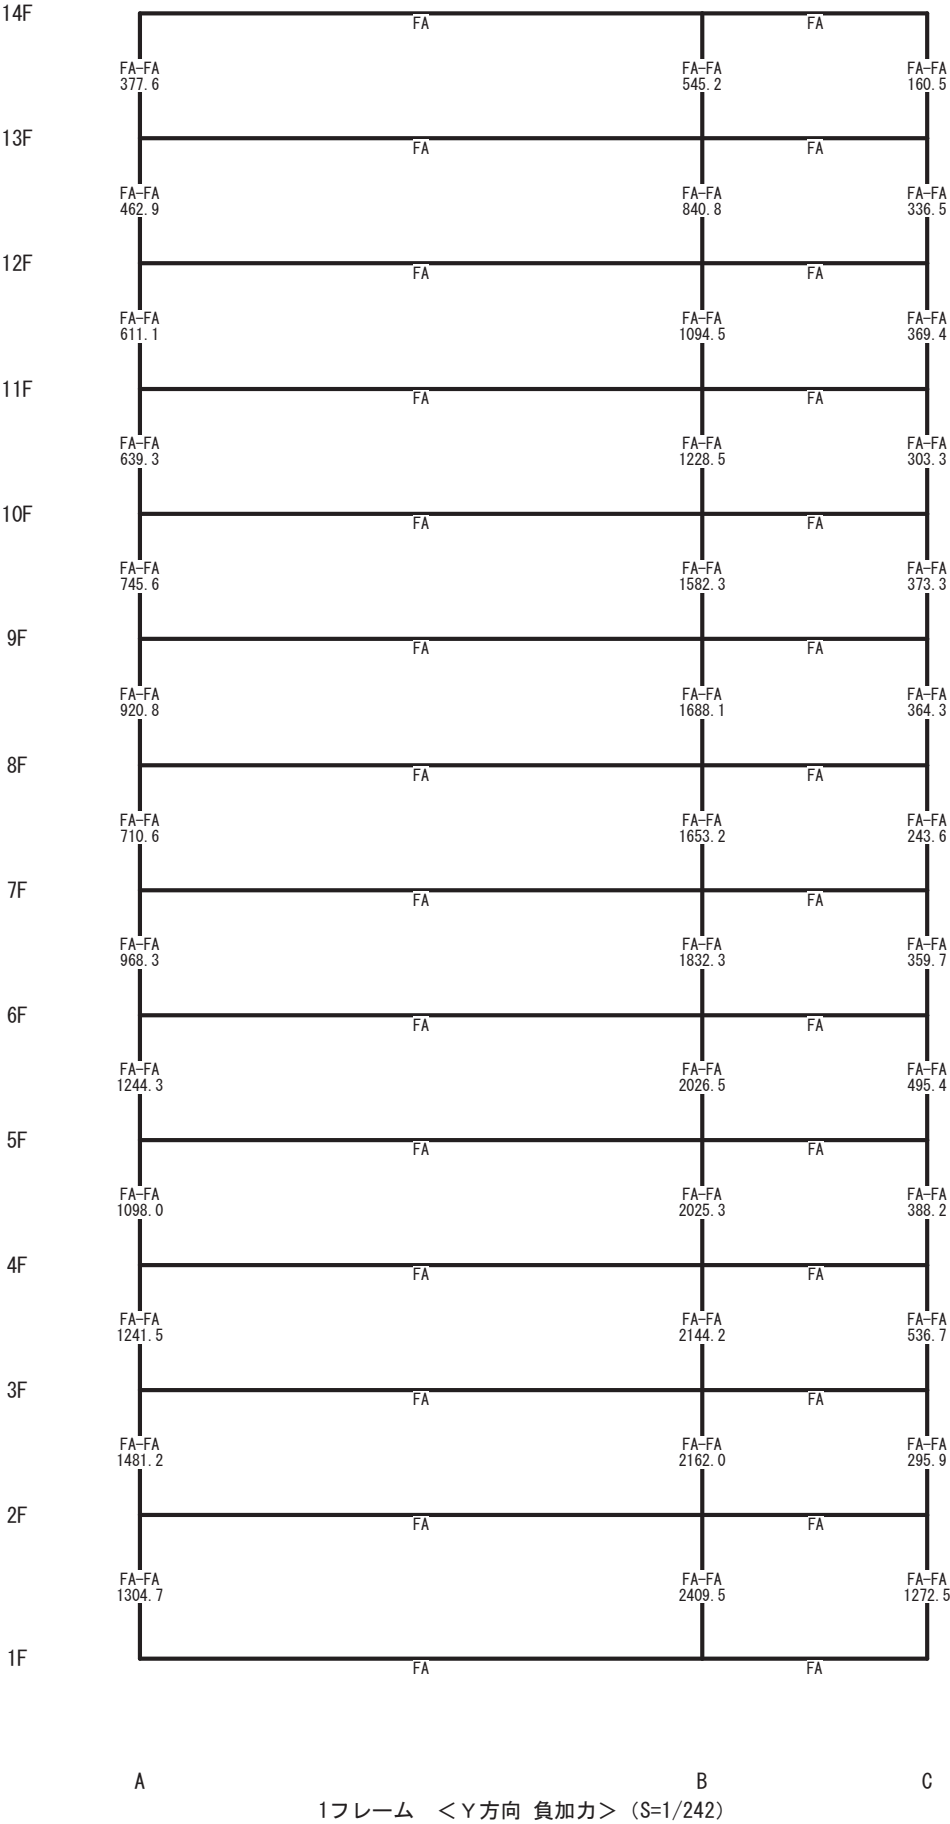

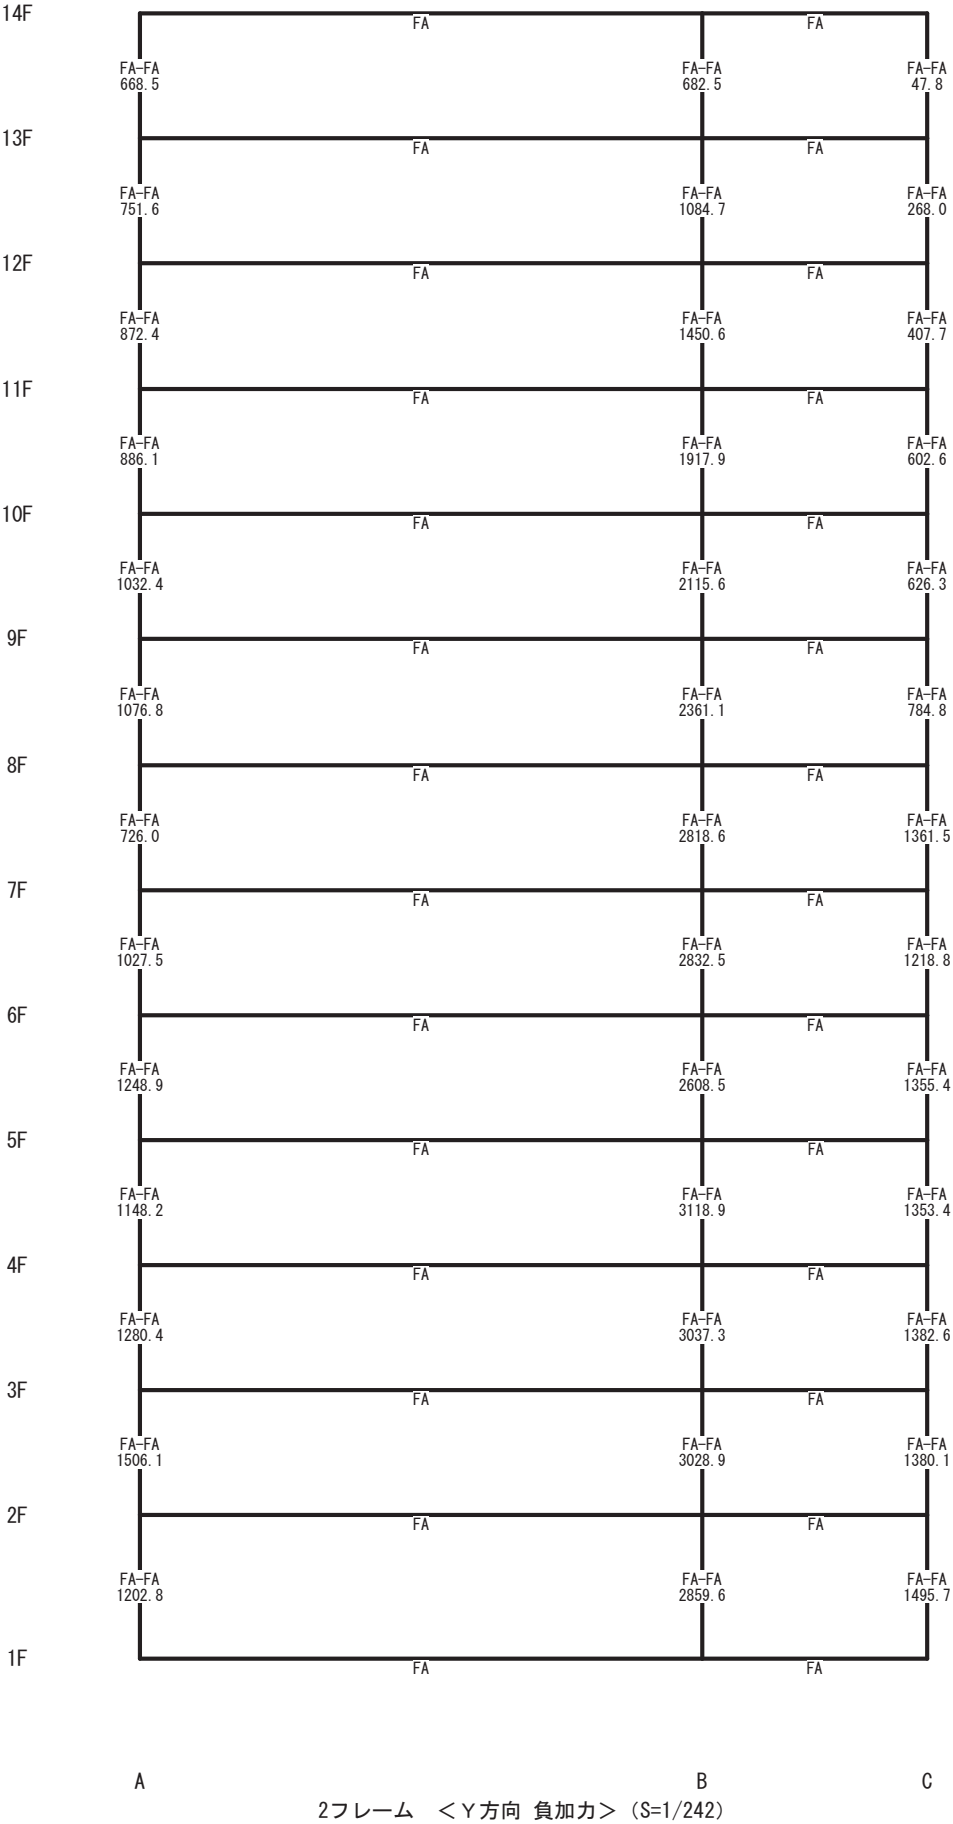


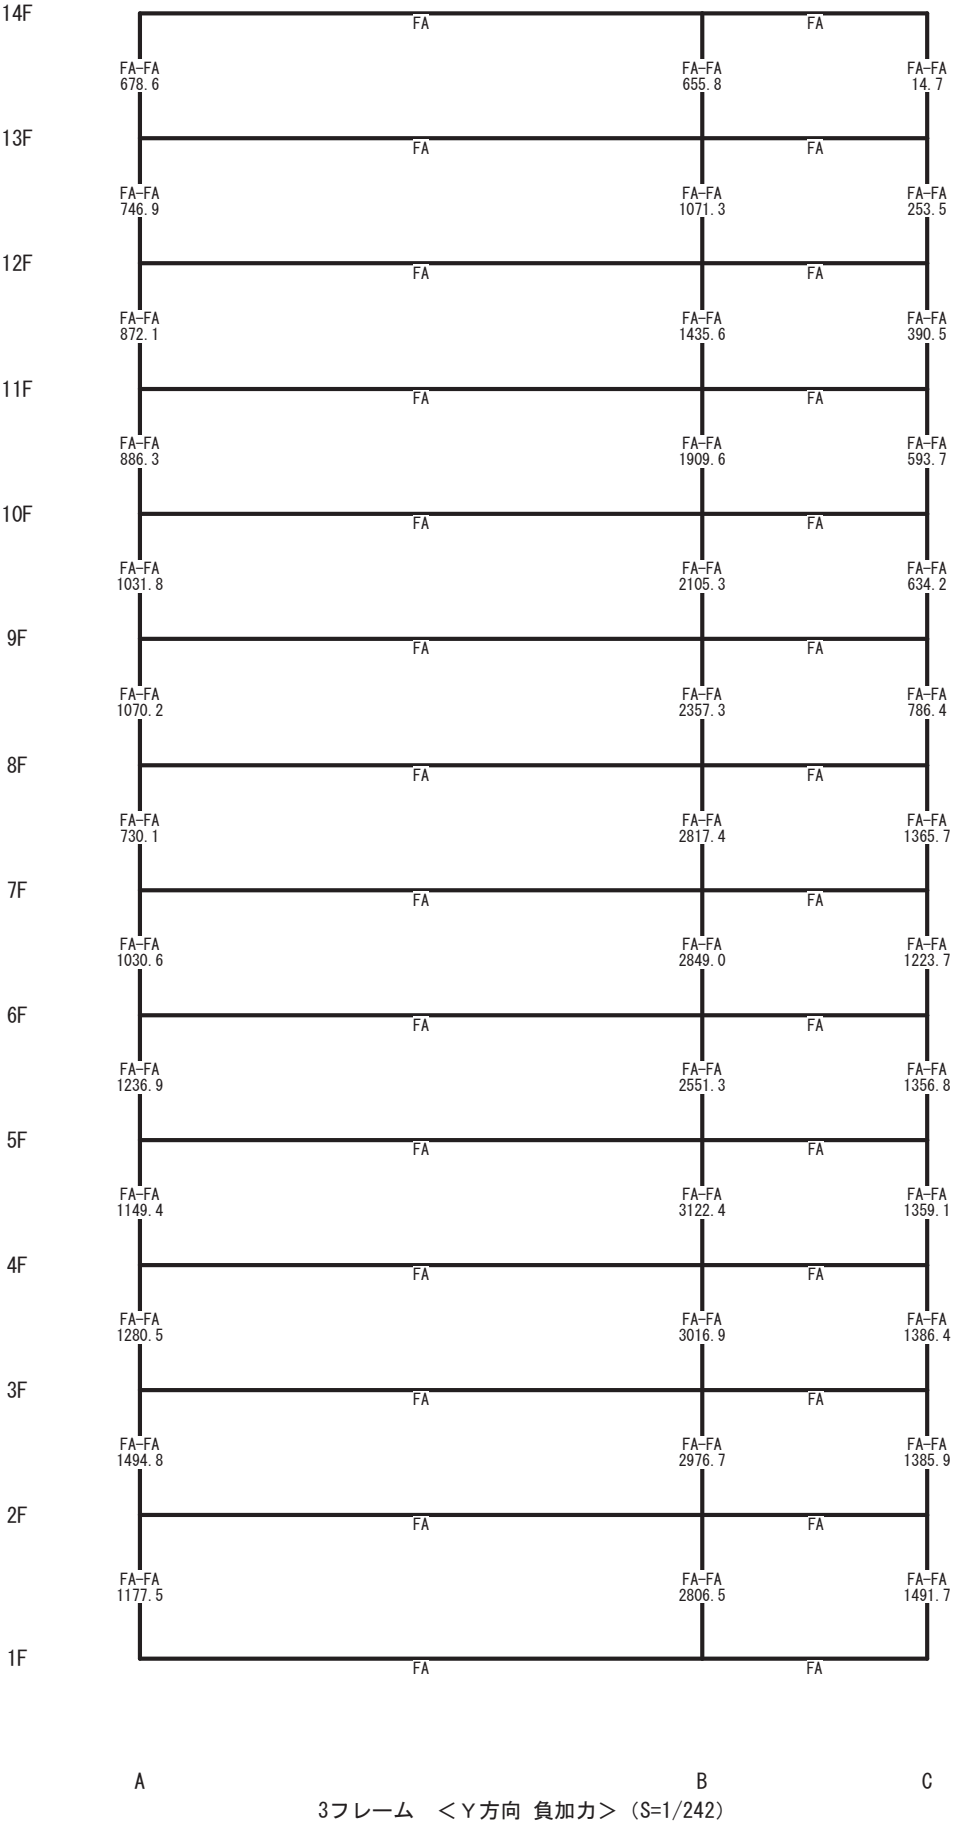

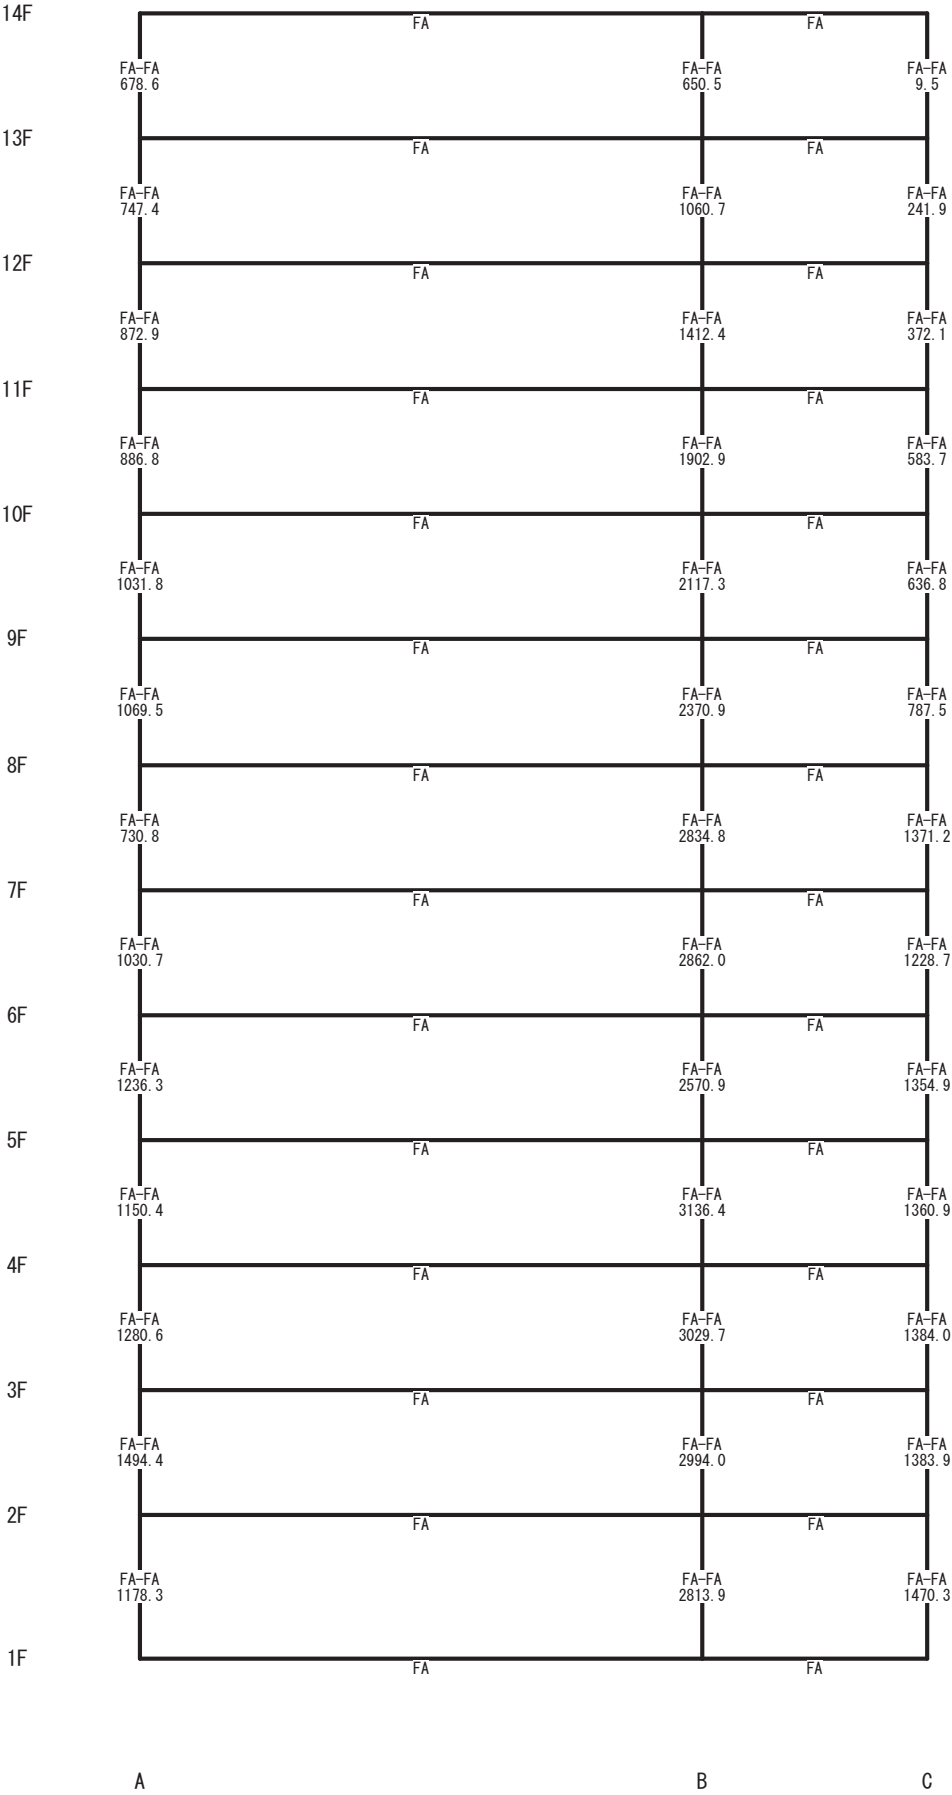

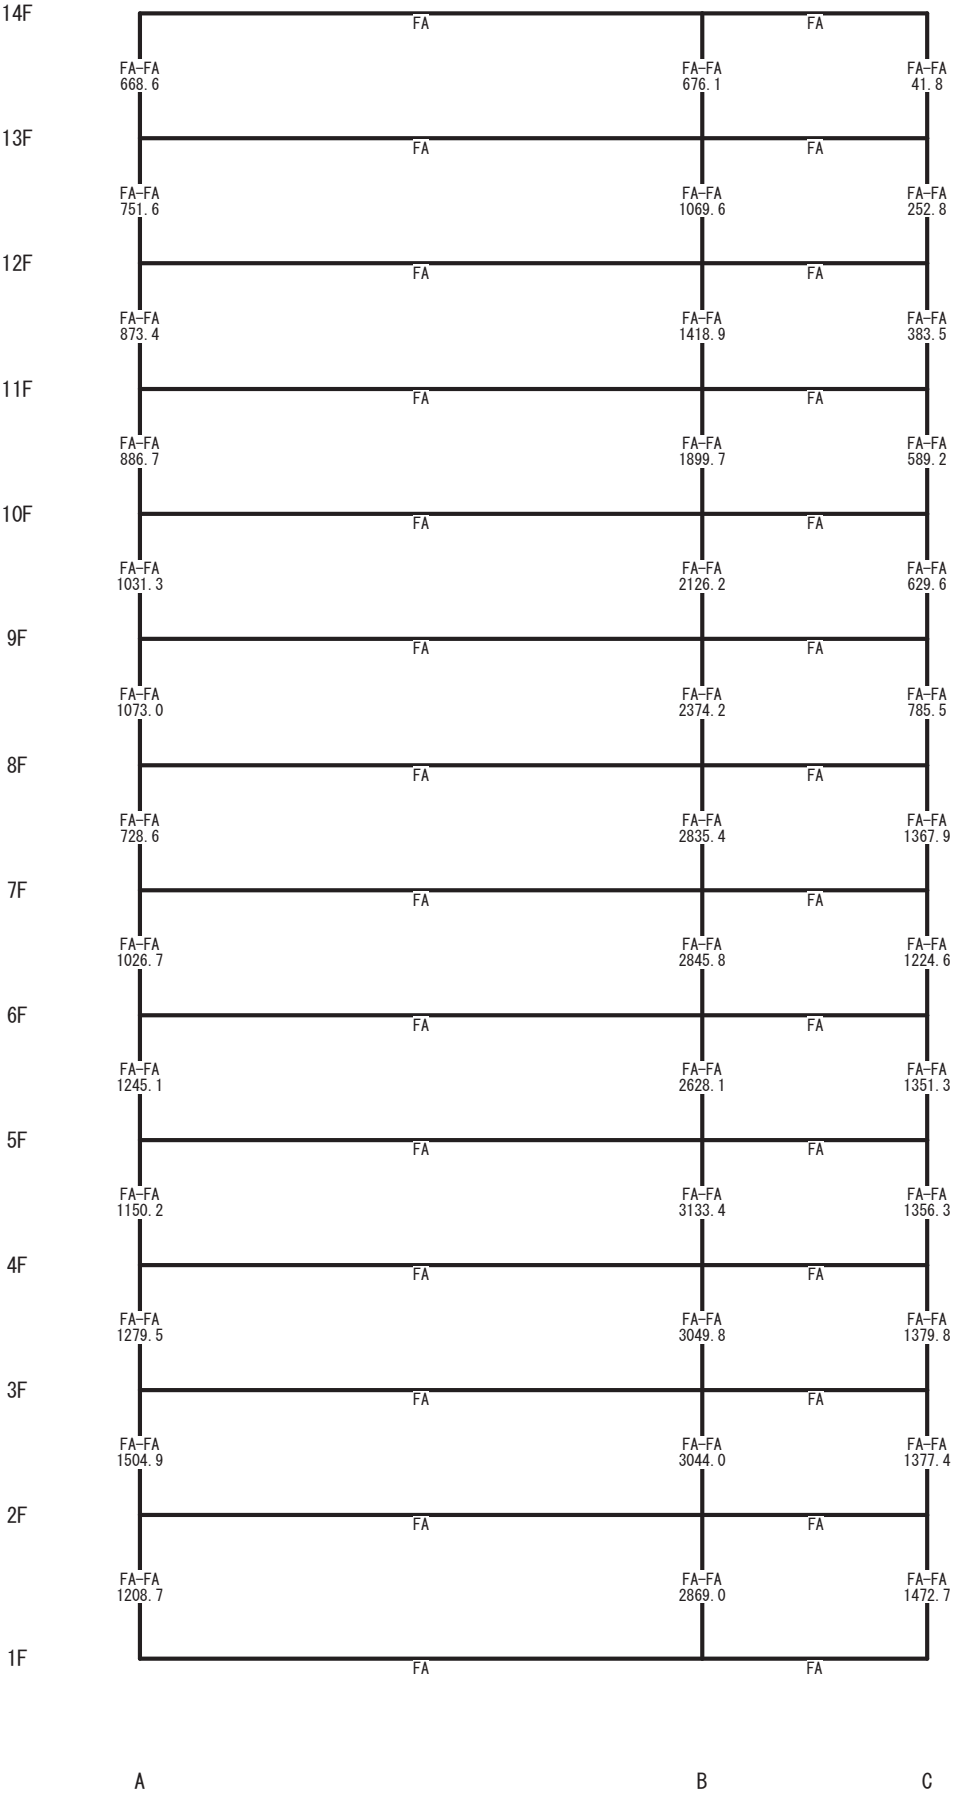

5フレーム <Y方向 負加力> (S=1/242)

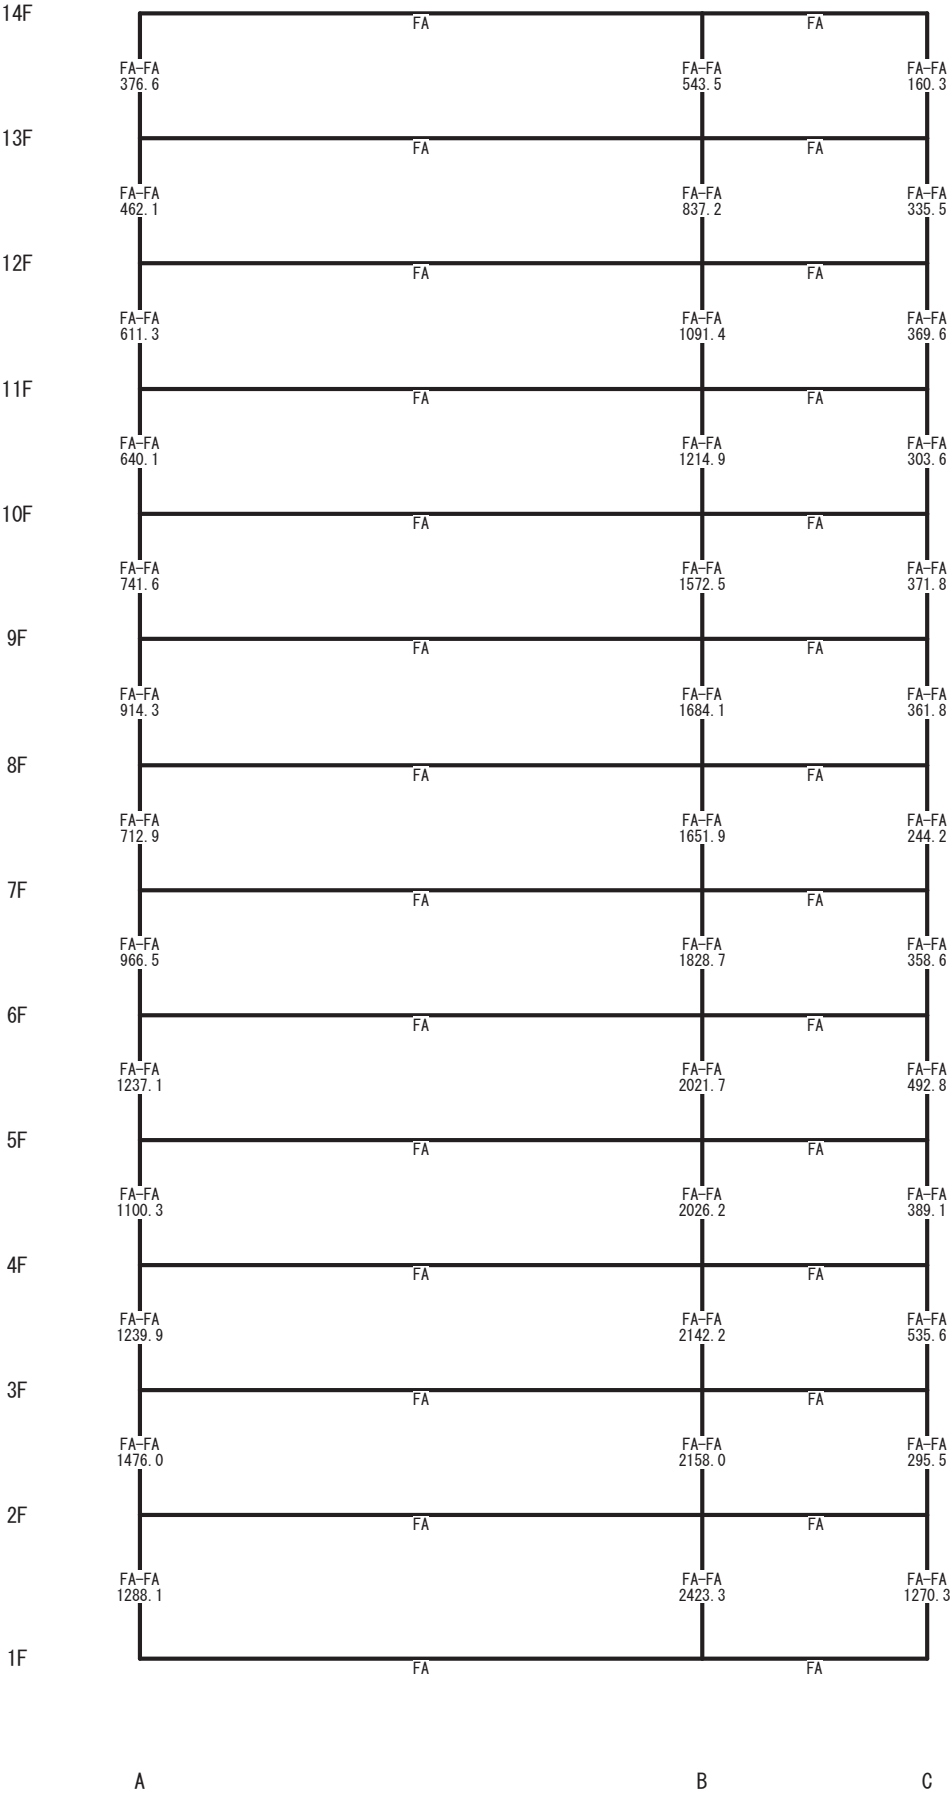

6フレーム <Y方向 負加力> (S=1/242)

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	2005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2039.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12943.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5962.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5886.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6792.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2881.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16531.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7691.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18033.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	B	9251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	合計	22177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9620.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	C	5931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	2003.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1021.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3590.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1464.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8381.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12944.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3004.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14849.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19345.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9900.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	A	8855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	1133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7714.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3840.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	1	2993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23064.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4915.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2768.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28551.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5696.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5677.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29868.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3991.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3992.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30941.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4030.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	5	5947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	1083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2071.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2073.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1634.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	2074.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3774.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	5	3787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24904.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5078.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5096.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26714.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3515.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5694.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3939.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3929.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5550.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32015.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q / Σ W i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	2006.0	0.0	2006.0	0.24	0.00	0.24
	B	2495.3	0.0	2495.3	0.30	0.00	0.30
	C	1028.5	0.0	1028.5	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5529.7	0.0	5529.7	0.67	0.00	0.67
12F	A	3337.4	0.0	3337.4	0.21	0.00	0.21
	B	3577.1	0.0	3577.1	0.23	0.00	0.23
	C	1466.8	0.0	1466.8	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8381.4	0.0	8381.4	0.54	0.00	0.54
11F	A	4385.6	0.0	4385.6	0.19	0.00	0.19
	B	4370.9	0.0	4370.9	0.19	0.00	0.19
	C	2039.3	0.0	2039.3	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10795.7	0.0	10795.7	0.47	0.00	0.47
10F	A	5151.5	0.0	5151.5	0.17	0.00	0.17
	B	5107.1	0.0	5107.1	0.17	0.00	0.17
	C	2684.7	0.0	2684.7	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.854 Co=0.379

Ai=2.299 Co=0.379

Ai=2.016 Co=0.379

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12943.2	0.0	12943.2	0.43	0.00	0.43
9F	A	5962.6	0.0	5962.6	0.16	0.00	0.16
	B	5886.4	0.0	5886.4	0.16	0.00	0.16
	C	2999.3	0.0	2999.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14848.3	0.0	14848.3	0.39	0.00	0.39
8F	A	6792.2	0.0	6792.2	0.15	0.00	0.15
	B	6857.8	0.0	6857.8	0.15	0.00	0.15
	C	2881.6	0.0	2881.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16531.6	0.0	16531.6	0.36	0.00	0.36
7F	A	7691.8	0.0	7691.8	0.15	0.00	0.15
	B	7671.8	0.0	7671.8	0.14	0.00	0.14
	C	2669.7	0.0	2669.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18033.3	0.0	18033.3	0.34	0.00	0.34
6F	A	8155.5	0.0	8155.5	0.13	0.00	0.13
	B	8148.7	0.0	8148.7	0.13	0.00	0.13
	C	3039.9	0.0	3039.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19344.0	0.0	19344.0	0.32	0.00	0.32
5F	A	8574.3	0.0	8574.3	0.13	0.00	0.13
	B	8608.2	0.0	8608.2	0.13	0.00	0.13
	C	3282.3	0.0	3282.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20464.8	0.0	20464.8	0.30	0.00	0.30
4F	A	9105.6	0.0	9105.6	0.12	0.00	0.12
	B	9121.9	0.0	9121.9	0.12	0.00	0.12
	C	3181.4	0.0	3181.4	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21408.8	0.0	21408.8	0.28	0.00	0.28

Ai=1.825 Co=0.379

Ai=1.680 Co=0.379

Ai=1.562 Co=0.379

Ai=1.460 Co=0.379

Ai=1.369 Co=0.379

Ai=1.286 Co=0.379

Ai=1.209 Co=0.379

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	A	9265.3	0.0	9265.3	0.11	0.00	0.11
	B	9251.2	0.0	9251.2	0.11	0.00	0.11
	C	3661.1	0.0	3661.1	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22177.5	0.0	22177.5	0.27	0.00	0.27
2F	A	9620.1	0.0	9620.1	0.11	0.00	0.11
	B	9908.7	0.0	9908.7	0.11	0.00	0.11
	C	3236.7	0.0	3236.7	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22765.5	0.0	22765.5	0.25	0.00	0.25
1F	A	8866.7	0.0	8866.7	0.09	0.00	0.09
	B	8383.8	0.0	8383.8	0.08	0.00	0.08
	C	5931.6	0.0	5931.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23182.1	0.0	23182.1	0.23	0.00	0.23

Ai=1.136 Co=0.379

Ai=1.067 Co=0.379

Ai=1.000 Co=0.379

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	2003.7	0.0	2003.7	0.24	0.00	0.24
	B	2504.4	0.0	2504.4	0.30	0.00	0.30
	C	1022.0	0.0	1022.0	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5530.1	0.0	5530.1	0.67	0.00	0.67
12F	A	3327.2	0.0	3327.2	0.21	0.00	0.21
	B	3590.6	0.0	3590.6	0.23	0.00	0.23
	C	1464.2	0.0	1464.2	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8381.9	0.0	8381.9	0.54	0.00	0.54
11F	A	4376.0	0.0	4376.0	0.19	0.00	0.19
	B	4376.0	0.0	4376.0	0.19	0.00	0.19
	C	2044.4	0.0	2044.4	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10796.4	0.0	10796.4	0.47	0.00	0.47
10F	A	5140.4	0.0	5140.4	0.17	0.00	0.17

Ai=2.854 Co=0.379

Ai=2.299 Co=0.379

Ai=2.016 Co=0.379

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	B	5115.0	0.0	5115.0	0.17	0.00	0.17
	C	2688.7	0.0	2688.7	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12944.1	0.0	12944.1	0.43	0.00	0.43
9F	A	5950.9	0.0	5950.9	0.16	0.00	0.16
	B	5893.6	0.0	5893.6	0.16	0.00	0.16
	C	3004.8	0.0	3004.8	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14849.3	0.0	14849.3	0.39	0.00	0.39
8F	A	6781.2	0.0	6781.2	0.15	0.00	0.15
	B	6862.7	0.0	6862.7	0.15	0.00	0.15
	C	2888.8	0.0	2888.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16532.7	0.0	16532.7	0.36	0.00	0.36
7F	A	7676.6	0.0	7676.6	0.14	0.00	0.14
	B	7677.1	0.0	7677.1	0.15	0.00	0.15
	C	2680.8	0.0	2680.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18034.5	0.0	18034.5	0.34	0.00	0.34
6F	A	8143.1	0.0	8143.1	0.13	0.00	0.13
	B	8153.2	0.0	8153.2	0.13	0.00	0.13
	C	3049.0	0.0	3049.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19345.4	0.0	19345.4	0.32	0.00	0.32
5F	A	8564.9	0.0	8564.9	0.13	0.00	0.13
	B	8612.0	0.0	8612.0	0.13	0.00	0.13
	C	3289.3	0.0	3289.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20466.2	0.0	20466.2	0.30	0.00	0.30
4F	A	9096.3	0.0	9096.3	0.12	0.00	0.12
	B	9124.9	0.0	9124.9	0.12	0.00	0.12
	C	3189.1	0.0	3189.1	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.825 Co=0.379

Ai=1.680 Co=0.379

Ai=1.562 Co=0.379

Ai=1.460 Co=0.379

Ai=1.369 Co=0.379

Ai=1.286 Co=0.379

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21410.3	0.0	21410.3	0.28	0.00	0.28
3F	A	9258.2	0.0	9258.2	0.11	0.00	0.11
	B	9255.7	0.0	9255.7	0.11	0.00	0.11
	C	3665.2	0.0	3665.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22179.1	0.0	22179.1	0.27	0.00	0.27
2F	A	9621.3	0.0	9621.3	0.11	0.00	0.11
	B	9900.6	0.0	9900.6	0.11	0.00	0.11
	C	3245.2	0.0	3245.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22767.0	0.0	22767.0	0.25	0.00	0.25
1F	A	8855.6	0.0	8855.6	0.09	0.00	0.09
	B	8400.4	0.0	8400.4	0.08	0.00	0.08
	C	5927.5	0.0	5927.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23183.5	0.0	23183.5	0.23	0.00	0.23

Ai=1.209 Co=0.379

Ai=1.136 Co=0.379

Ai=1.067 Co=0.379

Ai=1.000 Co=0.379

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	1133.1	0.0	1133.1	0.14	0.00	0.14
	2	1390.2	0.0	1390.2	0.17	0.00	0.17
	3	1332.1	0.0	1332.1	0.16	0.00	0.16
	4	1338.9	0.0	1338.9	0.16	0.00	0.16
	5	1395.5	0.0	1395.5	0.17	0.00	0.17
	6	1125.0	0.0	1125.0	0.14	0.00	0.14
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7714.8	0.0	7714.8	0.93	0.00	0.93
12F	1	1580.4	0.0	1580.4	0.10	0.00	0.10
	2	2158.5	0.0	2158.5	0.14	0.00	0.14
	3	2128.9	0.0	2128.9	0.14	0.00	0.14
	4	2115.4	0.0	2115.4	0.14	0.00	0.14
	5	2134.5	0.0	2134.5	0.14	0.00	0.14
	6	1575.6	0.0	1575.6	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11693.3	0.0	11693.3	0.75	0.00	0.75
11F	1	1975.8	0.0	1975.8	0.09	0.00	0.09
	2	2802.1	0.0	2802.1	0.12	0.00	0.12
	3	2776.0	0.0	2776.0	0.12	0.00	0.12
	4	2762.5	0.0	2762.5	0.12	0.00	0.12
	5	2778.9	0.0	2778.9	0.12	0.00	0.12
	6	1966.3	0.0	1966.3	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.854 Co=0.529

Ai=2.299 Co=0.529

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15061.7	0.0	15061.7	0.66	0.00	0.66
10F	1	2123.1	0.0	2123.1	0.07	0.00	0.07
	2	3464.0	0.0	3464.0	0.11	0.00	0.11
	3	3467.6	0.0	3467.6	0.11	0.00	0.11
	4	3450.6	0.0	3450.6	0.11	0.00	0.11
	5	3440.2	0.0	3440.2	0.11	0.00	0.11
	6	2112.2	0.0	2112.2	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18057.8	0.0	18057.8	0.59	0.00	0.59
9F	1	2704.7	0.0	2704.7	0.07	0.00	0.07
	2	3833.6	0.0	3833.6	0.10	0.00	0.10
	3	3840.8	0.0	3840.8	0.10	0.00	0.10
	4	3823.8	0.0	3823.8	0.10	0.00	0.10
	5	3811.3	0.0	3811.3	0.10	0.00	0.10
	6	2701.6	0.0	2701.6	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20715.7	0.0	20715.7	0.55	0.00	0.55
8F	1	2993.4	0.0	2993.4	0.07	0.00	0.07
	2	4274.7	0.0	4274.7	0.09	0.00	0.09
	3	4284.9	0.0	4284.9	0.09	0.00	0.09
	4	4267.2	0.0	4267.2	0.09	0.00	0.09
	5	4257.1	0.0	4257.1	0.09	0.00	0.09
	6	2986.8	0.0	2986.8	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23064.1	0.0	23064.1	0.51	0.00	0.51
7F	1	2750.3	0.0	2750.3	0.05	0.00	0.05
	2	4915.8	0.0	4915.8	0.09	0.00	0.09
	3	4930.5	0.0	4930.5	0.09	0.00	0.09
	4	4904.0	0.0	4904.0	0.09	0.00	0.09
	5	4890.5	0.0	4890.5	0.09	0.00	0.09
	6	2768.1	0.0	2768.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25159.2	0.0	25159.2	0.48	0.00	0.48
6F	1	3238.2	0.0	3238.2	0.05	0.00	0.05
	2	5129.4	0.0	5129.4	0.08	0.00	0.08
	3	5146.7	0.0	5146.7	0.08	0.00	0.08
	4	5124.6	0.0	5124.6	0.08	0.00	0.08
	5	5101.4	0.0	5101.4	0.08	0.00	0.08
	6	3247.5	0.0	3247.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26987.9	0.0	26987.9	0.45	0.00	0.45
5F	1	3817.3	0.0	3817.3	0.06	0.00	0.06
	2	5247.4	0.0	5247.4	0.08	0.00	0.08
	3	5213.9	0.0	5213.9	0.08	0.00	0.08
	4	5212.2	0.0	5212.2	0.08	0.00	0.08
	5	5255.6	0.0	5255.6	0.08	0.00	0.08
	6	3805.1	0.0	3805.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28551.5	0.0	28551.5	0.42	0.00	0.42
4F	1	3574.3	0.0	3574.3	0.05	0.00	0.05
	2	5672.2	0.0	5672.2	0.07	0.00	0.07

Ai=2.016 Co=0.529

Ai=1.825 Co=0.529

Ai=1.680 Co=0.529

Ai=1.562 Co=0.529

Ai=1.460 Co=0.529

Ai=1.369 Co=0.529

Ai=1.286 Co=0.529

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	3	5696.7	0.0	5696.7	0.08	0.00	0.08
	4	5677.2	0.0	5677.2	0.07	0.00	0.07
	5	5654.5	0.0	5654.5	0.07	0.00	0.07
	6	3593.7	0.0	3593.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29868.6	0.0	29868.6	0.39	0.00	0.39
3F	1	3991.9	0.0	3991.9	0.05	0.00	0.05
	2	5748.7	0.0	5748.7	0.07	0.00	0.07
	3	5731.3	0.0	5731.3	0.07	0.00	0.07
	4	5728.3	0.0	5728.3	0.07	0.00	0.07
	5	5748.0	0.0	5748.0	0.07	0.00	0.07
	6	3992.9	0.0	3992.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30941.1	0.0	30941.1	0.37	0.00	0.37
2F	1	4030.1	0.0	4030.1	0.04	0.00	0.04
	2	5934.1	0.0	5934.1	0.06	0.00	0.06
	3	5906.9	0.0	5906.9	0.06	0.00	0.06
	4	5918.0	0.0	5918.0	0.06	0.00	0.06
	5	5947.1	0.0	5947.1	0.07	0.00	0.07
	6	4025.2	0.0	4025.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	31761.3	0.0	31761.3	0.35	0.00	0.35
1F	1	4861.6	0.0	4861.6	0.05	0.00	0.05
	2	5656.7	0.0	5656.7	0.06	0.00	0.06
	3	5642.1	0.0	5642.1	0.06	0.00	0.06
	4	5646.9	0.0	5646.9	0.06	0.00	0.06
	5	5670.9	0.0	5670.9	0.06	0.00	0.06
	6	4864.5	0.0	4864.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32342.7	0.0	32342.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.209 Co=0.529

Ai=1.136 Co=0.529

Ai=1.067 Co=0.529

Ai=1.000 Co=0.529

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	1083.3	0.0	1083.3	0.13	0.00	0.13
	2	1398.8	0.0	1398.8	0.17	0.00	0.17
	3	1349.1	0.0	1349.1	0.16	0.00	0.16
	4	1338.7	0.0	1338.7	0.16	0.00	0.16
	5	1386.5	0.0	1386.5	0.17	0.00	0.17
	6	1080.5	0.0	1080.5	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7636.7	0.0	7636.7	0.92	0.00	0.92
12F	1	1640.2	0.0	1640.2	0.10	0.00	0.10
	2	2104.2	0.0	2104.2	0.13	0.00	0.13
	3	2071.8	0.0	2071.8	0.13	0.00	0.13
	4	2050.0	0.0	2050.0	0.13	0.00	0.13
	5	2073.9	0.0	2073.9	0.13	0.00	0.13
	6	1634.7	0.0	1634.7	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11574.9	0.0	11574.9	0.74	0.00	0.74
11F	1	2074.9	0.0	2074.9	0.09	0.00	0.09
	2	2730.6	0.0	2730.6	0.12	0.00	0.12
	3	2698.2	0.0	2698.2	0.12	0.00	0.12

Ai=2.854 Co=0.524

Ai=2.299 Co=0.524

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	4	2657.4	0.0	2657.4	0.12	0.00	0.12
	5	2675.8	0.0	2675.8	0.12	0.00	0.12
	6	2072.2	0.0	2072.2	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14909.1	0.0	14909.1	0.65	0.00	0.65
10F	1	2171.1	0.0	2171.1	0.07	0.00	0.07
	2	3406.6	0.0	3406.6	0.11	0.00	0.11
	3	3389.6	0.0	3389.6	0.11	0.00	0.11
	4	3373.4	0.0	3373.4	0.11	0.00	0.11
	5	3375.6	0.0	3375.6	0.11	0.00	0.11
	6	2158.6	0.0	2158.6	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17874.9	0.0	17874.9	0.59	0.00	0.59
9F	1	2701.2	0.0	2701.2	0.07	0.00	0.07
	2	3774.3	0.0	3774.3	0.10	0.00	0.10
	3	3771.3	0.0	3771.3	0.10	0.00	0.10
	4	3786.0	0.0	3786.0	0.10	0.00	0.10
	5	3787.2	0.0	3787.2	0.10	0.00	0.10
	6	2685.9	0.0	2685.9	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20505.9	0.0	20505.9	0.54	0.00	0.54
8F	1	2973.3	0.0	2973.3	0.07	0.00	0.07
	2	4222.6	0.0	4222.6	0.09	0.00	0.09
	3	4213.9	0.0	4213.9	0.09	0.00	0.09
	4	4227.9	0.0	4227.9	0.09	0.00	0.09
	5	4232.6	0.0	4232.6	0.09	0.00	0.09
	6	2960.2	0.0	2960.2	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22830.5	0.0	22830.5	0.50	0.00	0.50
7F	1	2607.3	0.0	2607.3	0.05	0.00	0.05
	2	4906.1	0.0	4906.1	0.09	0.00	0.09
	3	4913.1	0.0	4913.1	0.09	0.00	0.09
	4	4936.9	0.0	4936.9	0.09	0.00	0.09
	5	4932.0	0.0	4932.0	0.09	0.00	0.09
	6	2609.0	0.0	2609.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24904.4	0.0	24904.4	0.47	0.00	0.47
6F	1	3160.3	0.0	3160.3	0.05	0.00	0.05
	2	5078.8	0.0	5078.8	0.08	0.00	0.08
	3	5103.3	0.0	5103.3	0.08	0.00	0.08
	4	5121.4	0.0	5121.4	0.08	0.00	0.08
	5	5097.0	0.0	5097.0	0.08	0.00	0.08
	6	3153.8	0.0	3153.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26714.6	0.0	26714.6	0.44	0.00	0.44
5F	1	3766.2	0.0	3766.2	0.06	0.00	0.06
	2	5212.9	0.0	5212.9	0.08	0.00	0.08
	3	5145.0	0.0	5145.0	0.08	0.00	0.08
	4	5162.1	0.0	5162.1	0.08	0.00	0.08
	5	5224.5	0.0	5224.5	0.08	0.00	0.08
	6	3751.6	0.0	3751.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.016 Co=0.524

Ai=1.825 Co=0.524

Ai=1.680 Co=0.524

Ai=1.562 Co=0.524

Ai=1.460 Co=0.524

Ai=1.369 Co=0.524

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28262.4	0.0	28262.4	0.41	0.00	0.41
4F	1	3511.5	0.0	3511.5	0.05	0.00	0.05
	2	5620.5	0.0	5620.5	0.07	0.00	0.07
	3	5630.9	0.0	5630.9	0.07	0.00	0.07
	4	5647.7	0.0	5647.7	0.07	0.00	0.07
	5	5639.9	0.0	5639.9	0.07	0.00	0.07
	6	3515.6	0.0	3515.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29566.1	0.0	29566.1	0.39	0.00	0.39
3F	1	3922.4	0.0	3922.4	0.05	0.00	0.05
	2	5700.3	0.0	5700.3	0.07	0.00	0.07
	3	5683.8	0.0	5683.8	0.07	0.00	0.07
	4	5694.2	0.0	5694.2	0.07	0.00	0.07
	5	5709.2	0.0	5709.2	0.07	0.00	0.07
	6	3917.8	0.0	3917.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30627.7	0.0	30627.7	0.37	0.00	0.37
2F	1	3939.1	0.0	3939.1	0.04	0.00	0.04
	2	5915.1	0.0	5915.1	0.06	0.00	0.06
	3	5857.4	0.0	5857.4	0.06	0.00	0.06
	4	5872.3	0.0	5872.3	0.06	0.00	0.06
	5	5926.3	0.0	5926.3	0.06	0.00	0.06
	6	3929.5	0.0	3929.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	31439.7	0.0	31439.7	0.34	0.00	0.34
1F	1	4986.7	0.0	4986.7	0.05	0.00	0.05
	2	5558.1	0.0	5558.1	0.06	0.00	0.06
	3	5475.6	0.0	5475.6	0.06	0.00	0.06
	4	5462.5	0.0	5462.5	0.05	0.00	0.05
	5	5550.5	0.0	5550.5	0.06	0.00	0.06
	6	4981.7	0.0	4981.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32015.1	0.0	32015.1	0.32	0.00	0.32

Ai=1.286 Co=0.524

Ai=1.209 Co=0.524

Ai=1.136 Co=0.524

Ai=1.067 Co=0.524

Ai=1.000 Co=0.524

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	1932.6	0.0	1932.6	0.23	0.00	0.23
	B	2421.9	0.0	2421.9	0.29	0.00	0.29
	C	930.0	0.0	930.0	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5284.5	0.0	5284.5	0.64	0.00	0.64
12F	A	3105.5	0.0	3105.5	0.20	0.00	0.20
	B	3592.4	0.0	3592.4	0.23	0.00	0.23
	C	1311.8	0.0	1311.8	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.854 Co=0.362

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8009.7	0.0	8009.7	0.51	0.00	0.51
11F	A	4071.1	0.0	4071.1	0.18	0.00	0.18
	B	4415.3	0.0	4415.3	0.19	0.00	0.19
	C	1830.5	0.0	1830.5	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10316.9	0.0	10316.9	0.45	0.00	0.45
10F	A	4867.9	0.0	4867.9	0.16	0.00	0.16
	B	4905.0	0.0	4905.0	0.16	0.00	0.16
	C	2596.3	0.0	2596.3	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12369.2	0.0	12369.2	0.41	0.00	0.41
9F	A	5683.3	0.0	5683.3	0.15	0.00	0.15
	B	5598.7	0.0	5598.7	0.15	0.00	0.15
	C	2907.8	0.0	2907.8	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14189.8	0.0	14189.8	0.37	0.00	0.37
8F	A	6478.8	0.0	6478.8	0.14	0.00	0.14
	B	6543.9	0.0	6543.9	0.14	0.00	0.14
	C	2775.8	0.0	2775.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15798.4	0.0	15798.4	0.35	0.00	0.35
7F	A	7356.7	0.0	7356.7	0.14	0.00	0.14
	B	7341.2	0.0	7341.2	0.14	0.00	0.14
	C	2535.6	0.0	2535.6	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17233.5	0.0	17233.5	0.33	0.00	0.33
6F	A	7805.3	0.0	7805.3	0.13	0.00	0.13
	B	7804.9	0.0	7804.9	0.13	0.00	0.13
	C	2876.0	0.0	2876.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18486.2	0.0	18486.2	0.31	0.00	0.31
5F	A	8203.3	0.0	8203.3	0.12	0.00	0.12
	B	8237.3	0.0	8237.3	0.12	0.00	0.12
	C	3116.6	0.0	3116.6	0.05	0.00	0.05

Ai=2.299 Co=0.362

Ai=2.016 Co=0.362

Ai=1.825 Co=0.362

Ai=1.680 Co=0.362

Ai=1.562 Co=0.362

Ai=1.460 Co=0.362

Ai=1.369 Co=0.362

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19557.2	0.0	19557.2	0.29	0.00	0.29
4F	A	8696.9	0.0	8696.9	0.11	0.00	0.11
	B	8700.5	0.0	8700.5	0.11	0.00	0.11
	C	3062.0	0.0	3062.0	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20459.4	0.0	20459.4	0.27	0.00	0.27
3F	A	8880.0	0.0	8880.0	0.11	0.00	0.11
	B	8863.5	0.0	8863.5	0.11	0.00	0.11
	C	3450.6	0.0	3450.6	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21194.0	0.0	21194.0	0.25	0.00	0.25
2F	A	9168.6	0.0	9168.6	0.10	0.00	0.10
	B	9552.1	0.0	9552.1	0.10	0.00	0.10
	C	3035.2	0.0	3035.2	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21755.8	0.0	21755.8	0.24	0.00	0.24
1F	A	8690.2	0.0	8690.2	0.09	0.00	0.09
	B	8412.5	0.0	8412.5	0.08	0.00	0.08
	C	5051.3	0.0	5051.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22154.1	0.0	22154.1	0.22	0.00	0.22

Ai=1.286 Co=0.362

Ai=1.209 Co=0.362

Ai=1.136 Co=0.362

Ai=1.067 Co=0.362

Ai=1.000 Co=0.362

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	1930.6	0.0	1930.6	0.23	0.00	0.23
	B	2424.7	0.0	2424.7	0.29	0.00	0.29
	C	929.3	0.0	929.3	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5284.7	0.0	5284.7	0.64	0.00	0.64
12F	A	3101.5	0.0	3101.5	0.20	0.00	0.20
	B	3606.3	0.0	3606.3	0.23	0.00	0.23
	C	1302.1	0.0	1302.1	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.854 Co=0.362

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8009.9	0.0	8009.9	0.51	0.00	0.51
11F	A	4067.0	0.0	4067.0	0.18	0.00	0.18
	B	4432.1	0.0	4432.1	0.19	0.00	0.19
	C	1818.2	0.0	1818.2	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10317.3	0.0	10317.3	0.45	0.00	0.45
10F	A	4859.2	0.0	4859.2	0.16	0.00	0.16
	B	4914.6	0.0	4914.6	0.16	0.00	0.16
	C	2595.8	0.0	2595.8	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12369.6	0.0	12369.6	0.41	0.00	0.41
9F	A	5672.0	0.0	5672.0	0.15	0.00	0.15
	B	5604.3	0.0	5604.3	0.15	0.00	0.15
	C	2913.9	0.0	2913.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14190.2	0.0	14190.2	0.37	0.00	0.37
8F	A	6467.8	0.0	6467.8	0.14	0.00	0.14
	B	6549.5	0.0	6549.5	0.14	0.00	0.14
	C	2781.6	0.0	2781.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15798.9	0.0	15798.9	0.35	0.00	0.35
7F	A	7341.5	0.0	7341.5	0.14	0.00	0.14
	B	7345.6	0.0	7345.6	0.14	0.00	0.14
	C	2546.9	0.0	2546.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17234.1	0.0	17234.1	0.33	0.00	0.33
6F	A	7792.7	0.0	7792.7	0.13	0.00	0.13
	B	7809.2	0.0	7809.2	0.13	0.00	0.13
	C	2884.9	0.0	2884.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.299 Co=0.362

Ai=2.016 Co=0.362

Ai=1.825 Co=0.362

Ai=1.680 Co=0.362

Ai=1.562 Co=0.362

Ai=1.460 Co=0.362

階名	フレーム名	Q			Q / Σ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	合計	18486.7	0.0	18486.7	0.31	0.00	0.31	Ai=1.369 Co=0.362
5F	A	8193.6	0.0	8193.6	0.12	0.00	0.12	
	B	8240.5	0.0	8240.5	0.12	0.00	0.12	
	C	3123.7	0.0	3123.7	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19557.8	0.0	19557.8	0.29	0.00	0.29	Ai=1.286 Co=0.362
4F	A	8687.0	0.0	8687.0	0.11	0.00	0.11	
	B	8703.9	0.0	8703.9	0.11	0.00	0.11	
	C	3069.1	0.0	3069.1	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20460.0	0.0	20460.0	0.27	0.00	0.27	Ai=1.209 Co=0.362
3F	A	8872.9	0.0	8872.9	0.11	0.00	0.11	
	B	8865.6	0.0	8865.6	0.11	0.00	0.11	
	C	3456.1	0.0	3456.1	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21194.7	0.0	21194.7	0.25	0.00	0.25	Ai=1.136 Co=0.362
2F	A	9165.6	0.0	9165.6	0.10	0.00	0.10	
	B	9554.0	0.0	9554.0	0.10	0.00	0.10	
	C	3037.0	0.0	3037.0	0.03	0.00	0.03	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21756.5	0.0	21756.5	0.24	0.00	0.24	Ai=1.067 Co=0.362
1F	A	8683.2	0.0	8683.2	0.09	0.00	0.09	
	B	8410.6	0.0	8410.6	0.08	0.00	0.08	
	C	5060.9	0.0	5060.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22154.7	0.0	22154.7	0.22	0.00	0.22	Ai=1.000 Co=0.362

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

		Q			Q / Σ W i		
階名	フレーム名	柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	1082.5	0.0	1082.5	0.13	0.00	0.13
	2	1348.0	0.0	1348.0	0.16	0.00	0.16
	3	1303.3	0.0	1303.3	0.16	0.00	0.16
	4	1307.4	0.0	1307.4	0.16	0.00	0.16
	5	1352.7	0.0	1352.7	0.16	0.00	0.16
	6	1077.0	0.0	1077.0	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7471.0	0.0	7471.0	0.90	0.00	0.90

Ai=2.854 Co=0.512

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1537.3	0.0	1537.3	0.10	0.00	0.10
	2	2080.7	0.0	2080.7	0.13	0.00	0.13
	3	2063.3	0.0	2063.3	0.13	0.00	0.13
	4	2049.9	0.0	2049.9	0.13	0.00	0.13
	5	2060.1	0.0	2060.1	0.13	0.00	0.13
	6	1532.4	0.0	1532.4	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11323.7	0.0	11323.7	0.72	0.00	0.72
11F	1	1947.4	0.0	1947.4	0.08	0.00	0.08
	2	2699.5	0.0	2699.5	0.12	0.00	0.12
	3	2674.5	0.0	2674.5	0.12	0.00	0.12
	4	2654.7	0.0	2654.7	0.12	0.00	0.12
	5	2668.7	0.0	2668.7	0.12	0.00	0.12
	6	1940.9	0.0	1940.9	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14585.6	0.0	14585.6	0.64	0.00	0.64
10F	1	2151.2	0.0	2151.2	0.07	0.00	0.07
	2	3316.4	0.0	3316.4	0.11	0.00	0.11
	3	3305.1	0.0	3305.1	0.11	0.00	0.11
	4	3284.4	0.0	3284.4	0.11	0.00	0.11
	5	3286.1	0.0	3286.1	0.11	0.00	0.11
	6	2143.7	0.0	2143.7	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17487.0	0.0	17487.0	0.58	0.00	0.58
9F	1	2597.5	0.0	2597.5	0.07	0.00	0.07
	2	3724.8	0.0	3724.8	0.10	0.00	0.10
	3	3733.6	0.0	3733.6	0.10	0.00	0.10
	4	3716.0	0.0	3716.0	0.10	0.00	0.10
	5	3701.7	0.0	3701.7	0.10	0.00	0.10
	6	2587.3	0.0	2587.3	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20060.9	0.0	20060.9	0.53	0.00	0.53
8F	1	2959.5	0.0	2959.5	0.07	0.00	0.07
	2	4122.3	0.0	4122.3	0.09	0.00	0.09
	3	4114.3	0.0	4114.3	0.09	0.00	0.09
	4	4100.1	0.0	4100.1	0.09	0.00	0.09
	5	4098.2	0.0	4098.2	0.09	0.00	0.09
	6	2940.7	0.0	2940.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22335.0	0.0	22335.0	0.49	0.00	0.49
7F	1	2492.6	0.0	2492.6	0.05	0.00	0.05
	2	4853.2	0.0	4853.2	0.09	0.00	0.09
	3	4871.1	0.0	4871.1	0.09	0.00	0.09
	4	4841.7	0.0	4841.7	0.09	0.00	0.09
	5	4815.3	0.0	4815.3	0.09	0.00	0.09
	6	2489.9	0.0	2489.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24363.9	0.0	24363.9	0.46	0.00	0.46
6F	1	3115.1	0.0	3115.1	0.05	0.00	0.05
	2	4980.1	0.0	4980.1	0.08	0.00	0.08
	3	5004.7	0.0	5004.7	0.08	0.00	0.08
	4	4974.1	0.0	4974.1	0.08	0.00	0.08
	5	4945.4	0.0	4945.4	0.08	0.00	0.08

Ai=2.299 Co=0.512

Ai=2.016 Co=0.512

Ai=1.825 Co=0.512

Ai=1.680 Co=0.512

Ai=1.562 Co=0.512

Ai=1.460 Co=0.512

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	6	3115.4	0.0	3115.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26134.8	0.0	26134.8	0.43	0.00	0.43
5F	1	3586.6	0.0	3586.6	0.05	0.00	0.05
	2	5137.7	0.0	5137.7	0.08	0.00	0.08
	3	5102.5	0.0	5102.5	0.07	0.00	0.07
	4	5105.3	0.0	5105.3	0.07	0.00	0.07
	5	5141.6	0.0	5141.6	0.08	0.00	0.08
	6	3575.3	0.0	3575.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27649.0	0.0	27649.0	0.41	0.00	0.41
4F	1	3432.8	0.0	3432.8	0.05	0.00	0.05
	2	5509.5	0.0	5509.5	0.07	0.00	0.07
	3	5533.8	0.0	5533.8	0.07	0.00	0.07
	4	5510.7	0.0	5510.7	0.07	0.00	0.07
	5	5490.0	0.0	5490.0	0.07	0.00	0.07
	6	3447.6	0.0	3447.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28924.5	0.0	28924.5	0.38	0.00	0.38
3F	1	3833.1	0.0	3833.1	0.05	0.00	0.05
	2	5581.7	0.0	5581.7	0.07	0.00	0.07
	3	5572.6	0.0	5572.6	0.07	0.00	0.07
	4	5568.3	0.0	5568.3	0.07	0.00	0.07
	5	5575.9	0.0	5575.9	0.07	0.00	0.07
	6	3831.4	0.0	3831.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29962.9	0.0	29962.9	0.36	0.00	0.36
2F	1	3776.0	0.0	3776.0	0.04	0.00	0.04
	2	5824.0	0.0	5824.0	0.06	0.00	0.06
	3	5791.0	0.0	5791.0	0.06	0.00	0.06
	4	5794.6	0.0	5794.6	0.06	0.00	0.06
	5	5824.0	0.0	5824.0	0.06	0.00	0.06
	6	3747.8	0.0	3747.8	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30757.3	0.0	30757.3	0.34	0.00	0.34
1F	1	4657.8	0.0	4657.8	0.05	0.00	0.05
	2	5509.0	0.0	5509.0	0.06	0.00	0.06
	3	5495.9	0.0	5495.9	0.06	0.00	0.06
	4	5505.0	0.0	5505.0	0.06	0.00	0.06
	5	5511.5	0.0	5511.5	0.06	0.00	0.06
	6	4641.1	0.0	4641.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	31320.3	0.0	31320.3	0.32	0.00	0.32

Ai=1.369 Co=0.512

Ai=1.286 Co=0.512

Ai=1.209 Co=0.512

Ai=1.136 Co=0.512

Ai=1.067 Co=0.512

Ai=1.000 Co=0.512

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	1033.7	0.0	1033.7	0.12	0.00	0.12
	2	1361.2	0.0	1361.2	0.16	0.00	0.16
	3	1333.1	0.0	1333.1	0.16	0.00	0.16
	4	1328.8	0.0	1328.8	0.16	0.00	0.16
	5	1356.2	0.0	1356.2	0.16	0.00	0.16
	6	1031.0	0.0	1031.0	0.12	0.00	0.12

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7444.1	0.0	7444.1	0.90	0.00	0.90
12F	1	1577.0	0.0	1577.0	0.10	0.00	0.10
	2	2049.5	0.0	2049.5	0.13	0.00	0.13
	3	2040.0	0.0	2040.0	0.13	0.00	0.13
	4	2021.9	0.0	2021.9	0.13	0.00	0.13
	5	2024.7	0.0	2024.7	0.13	0.00	0.13
	6	1569.8	0.0	1569.8	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11282.9	0.0	11282.9	0.72	0.00	0.72
11F	1	2037.5	0.0	2037.5	0.09	0.00	0.09
	2	2642.1	0.0	2642.1	0.12	0.00	0.12
	3	2625.6	0.0	2625.6	0.11	0.00	0.11
	4	2596.5	0.0	2596.5	0.11	0.00	0.11
	5	2601.3	0.0	2601.3	0.11	0.00	0.11
	6	2030.0	0.0	2030.0	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14533.1	0.0	14533.1	0.63	0.00	0.63
10F	1	2232.6	0.0	2232.6	0.07	0.00	0.07
	2	3266.5	0.0	3266.5	0.11	0.00	0.11
	3	3246.5	0.0	3246.5	0.11	0.00	0.11
	4	3224.5	0.0	3224.5	0.11	0.00	0.11
	5	3229.9	0.0	3229.9	0.11	0.00	0.11
	6	2224.0	0.0	2224.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17424.0	0.0	17424.0	0.57	0.00	0.57
9F	1	2592.2	0.0	2592.2	0.07	0.00	0.07
	2	3709.5	0.0	3709.5	0.10	0.00	0.10
	3	3702.1	0.0	3702.1	0.10	0.00	0.10
	4	3707.9	0.0	3707.9	0.10	0.00	0.10
	5	3703.3	0.0	3703.3	0.10	0.00	0.10
	6	2573.6	0.0	2573.6	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19988.6	0.0	19988.6	0.53	0.00	0.53
8F	1	2922.1	0.0	2922.1	0.06	0.00	0.06
	2	4111.4	0.0	4111.4	0.09	0.00	0.09
	3	4096.5	0.0	4096.5	0.09	0.00	0.09
	4	4113.7	0.0	4113.7	0.09	0.00	0.09
	5	4117.9	0.0	4117.9	0.09	0.00	0.09
	6	2893.1	0.0	2893.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22254.6	0.0	22254.6	0.49	0.00	0.49
7F	1	2583.9	0.0	2583.9	0.05	0.00	0.05
	2	4775.6	0.0	4775.6	0.09	0.00	0.09
	3	4775.1	0.0	4775.1	0.09	0.00	0.09
	4	4791.7	0.0	4791.7	0.09	0.00	0.09
	5	4783.9	0.0	4783.9	0.09	0.00	0.09
	6	2565.8	0.0	2565.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24276.0	0.0	24276.0	0.46	0.00	0.46
6F	1	3070.0	0.0	3070.0	0.05	0.00	0.05

Ai=2.854 Co=0.510

Ai=2.299 Co=0.510

Ai=2.016 Co=0.510

Ai=1.825 Co=0.510

Ai=1.680 Co=0.510

Ai=1.562 Co=0.510

Ai=1.460 Co=0.510

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	2	4965.8	0.0	4965.8	0.08	0.00	0.08
	3	4974.6	0.0	4974.6	0.08	0.00	0.08
	4	4996.5	0.0	4996.5	0.08	0.00	0.08
	5	4981.4	0.0	4981.4	0.08	0.00	0.08
	6	3052.2	0.0	3052.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26040.6	0.0	26040.6	0.43	0.00	0.43
5F	1	3543.8	0.0	3543.8	0.05	0.00	0.05
	2	5134.6	0.0	5134.6	0.08	0.00	0.08
	3	5089.3	0.0	5089.3	0.07	0.00	0.07
	4	5103.8	0.0	5103.8	0.07	0.00	0.07
	5	5147.0	0.0	5147.0	0.08	0.00	0.08
	6	3530.7	0.0	3530.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27549.4	0.0	27549.4	0.40	0.00	0.40
4F	1	3394.7	0.0	3394.7	0.04	0.00	0.04
	2	5493.5	0.0	5493.5	0.07	0.00	0.07
	3	5506.1	0.0	5506.1	0.07	0.00	0.07
	4	5521.9	0.0	5521.9	0.07	0.00	0.07
	5	5509.4	0.0	5509.4	0.07	0.00	0.07
	6	3394.7	0.0	3394.7	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28820.3	0.0	28820.3	0.38	0.00	0.38
3F	1	3799.9	0.0	3799.9	0.05	0.00	0.05
	2	5570.2	0.0	5570.2	0.07	0.00	0.07
	3	5552.4	0.0	5552.4	0.07	0.00	0.07
	4	5562.2	0.0	5562.2	0.07	0.00	0.07
	5	5576.3	0.0	5576.3	0.07	0.00	0.07
	6	3794.1	0.0	3794.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29855.1	0.0	29855.1	0.36	0.00	0.36
2F	1	3776.7	0.0	3776.7	0.04	0.00	0.04
	2	5799.9	0.0	5799.9	0.06	0.00	0.06
	3	5752.6	0.0	5752.6	0.06	0.00	0.06
	4	5764.3	0.0	5764.3	0.06	0.00	0.06
	5	5808.6	0.0	5808.6	0.06	0.00	0.06
	6	3744.1	0.0	3744.1	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30646.2	0.0	30646.2	0.34	0.00	0.34
1F	1	4908.2	0.0	4908.2	0.05	0.00	0.05
	2	5397.7	0.0	5397.7	0.05	0.00	0.05
	3	5319.6	0.0	5319.6	0.05	0.00	0.05
	4	5304.8	0.0	5304.8	0.05	0.00	0.05
	5	5373.3	0.0	5373.3	0.05	0.00	0.05
	6	4903.1	0.0	4903.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	31206.7	0.0	31206.7	0.31	0.00	0.31

Ai=1.369 Co=0.510

Ai=1.286 Co=0.510

Ai=1.209 Co=0.510

Ai=1.136 Co=0.510

Ai=1.067 Co=0.510

Ai=1.000 Co=0.510

U-5.6 構造特性係数

- 種別 : 部材群としての種別
 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
 D_s : 構造特性係数
 * : D_s 値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	5529.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5529.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8381.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8381.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	10795.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10795.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12943.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12943.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14848.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14848.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16531.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16531.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	18033.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18033.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19344.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19344.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20464.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20464.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21408.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21408.85		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22177.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22177.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22765.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22765.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23182.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23182.14		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	5530.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5530.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8381.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8381.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	10796.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10796.43		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12944.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12944.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14849.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14849.34		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16532.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16532.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	18034.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18034.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19345.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19345.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20466.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20466.19		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21410.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21410.31		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22179.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22179.05		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22767.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22767.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23183.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23183.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	7714.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7714.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	11693.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11693.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	15061.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15061.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	18057.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18057.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	A	20715.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20715.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	23064.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23064.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	25159.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25159.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	26987.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26987.90		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	28551.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28551.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	29868.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29868.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	30941.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30941.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	31761.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31761.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	32342.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32342.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	7636.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7636.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	11574.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11574.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	14909.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14909.14		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	17874.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17874.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	20505.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20505.90		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	22830.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22830.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
7F	A	24904. 39	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	24904. 39		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
6F	A	26714. 57	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	26714. 57		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
5F	A	28262. 37	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	28262. 37		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
4F	A	29566. 14	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	29566. 14		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
3F	A	30627. 72	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	30627. 72		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
2F	A	31439. 67	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	31439. 67		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
1F	A	32015. 11	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	32015. 11		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25

U-5. 7必要保有水平耐力

- Ci：層せん断力係数
- ΣWi：層重量(kN)
- Qud：各階の水平力(kN)
- Qun：必要保有水平耐力(kN)
- U：用途係数(1. 00)
- *：Ds値の直接入力
- ＋：Ds値の割増がされている
- Fs：剛性率に応じた数値
- Fe：偏心率に応じた数値
- Fes：形状係数
- Ds：構造特性係数

X 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	1. 756	8303. 1	14583. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	3645. 9
12F	1. 415	15626. 5	22104. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	5526. 1
11F	1. 241	22949. 8	28471. 8	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	7118. 0
10F	1. 123	30393. 3	34135. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8533. 9
9F	1. 034	37871. 0	39159. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	9790. 0
8F	0. 961	45348. 7	43599. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10899. 8
7F	0. 898	52943. 9	47559. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11889. 9
6F	0. 842	60577. 1	51016. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	12754. 1
5F	0. 791	68210. 3	53972. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	13493. 1
4F	0. 744	75904. 8	56462. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	14115. 5
3F	0. 699	83668. 8	58489. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	14622. 3
2F	0. 657	91432. 8	60040. 0	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	15010. 0
1F	0. 615	99350. 7	61138. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	15284. 7

X 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	1. 756	8303. 1	14583. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	3645. 9
12F	1. 415	15626. 5	22104. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	5526. 1
11F	1. 241	22949. 8	28471. 8	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	7118. 0
10F	1. 123	30393. 3	34135. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8533. 9
9F	1. 034	37871. 0	39159. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	9790. 0
8F	0. 961	45348. 7	43599. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10899. 8
7F	0. 898	52943. 9	47559. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11889. 9

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	0.842	60577.1	51016.5	1.000	1.000	1.000	0.25	12754.1
5F	0.791	68210.3	53972.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13493.1
4F	0.744	75904.8	56462.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14115.5
3F	0.699	83668.8	58489.4	1.000	1.000	1.000	0.25	14622.3
2F	0.657	91432.8	60040.0	1.000	1.000	1.000	0.25	15010.0
1F	0.615	99350.7	61138.9	1.000	1.000	1.000	0.25	15284.7

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	1.756	8303.1	14583.7	1.000	1.000	1.000	0.25	3645.9
12F	1.415	15626.5	22104.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5526.1
11F	1.241	22949.8	28471.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7118.0
10F	1.123	30393.3	34135.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8533.9
9F	1.034	37871.0	39159.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9790.0
8F	0.961	45348.7	43599.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10899.8
7F	0.898	52943.9	47559.6	1.000	1.000	1.000	0.25	11889.9
6F	0.842	60577.1	51016.5	1.000	1.000	1.000	0.25	12754.1
5F	0.791	68210.3	53972.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13493.1
4F	0.744	75904.8	56462.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14115.5
3F	0.699	83668.8	58489.4	1.000	1.000	1.000	0.25	14622.3
2F	0.657	91432.8	60040.0	1.000	1.000	1.000	0.25	15010.0
1F	0.615	99350.7	61138.9	1.000	1.000	1.000	0.25	15284.7

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	1.756	8303.1	14583.7	1.000	1.000	1.000	0.25	3645.9
12F	1.415	15626.5	22104.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5526.1
11F	1.241	22949.8	28471.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7118.0
10F	1.123	30393.3	34135.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8533.9
9F	1.034	37871.0	39159.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9790.0
8F	0.961	45348.7	43599.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10899.8
7F	0.898	52943.9	47559.6	1.000	1.000	1.000	0.25	11889.9
6F	0.842	60577.1	51016.5	1.000	1.000	1.000	0.25	12754.1
5F	0.791	68210.3	53972.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13493.1
4F	0.744	75904.8	56462.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14115.5
3F	0.699	83668.8	58489.4	1.000	1.000	1.000	0.25	14622.3
2F	0.657	91432.8	60040.0	1.000	1.000	1.000	0.25	15010.0
1F	0.615	99350.7	61138.9	1.000	1.000	1.000	0.25	15284.7

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	1932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1830.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4867.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2596.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12369.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6543.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2775.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2535.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7804.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	C	3116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3062.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8879.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8863.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3450.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3035.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5051.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	1930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	C	1302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8009.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	合計	10317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	4859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4914.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	5671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	6467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15798.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	7341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	B	7345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	合計	17234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	7792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3069.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8872.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8865.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3036.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5060.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	1082.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2080.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2063.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2060.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1940.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2587.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20060.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4815.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	1	3115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3575.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27649.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5568.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3775.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5790.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5508.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5495.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	1033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1356.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	2037.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2030.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2573.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4096.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	5	4783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3052.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26040.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5493.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28820.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3799.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5570.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5576.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3776.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4903.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14583.7	1.000	0.25	3645.9		5284.5	1.44
12F	22104.4	1.000	0.25	5526.1		8009.7	1.44
11F	28471.8	1.000	0.25	7118.0		10316.9	1.44
10F	34135.5	1.000	0.25	8533.9		12369.2	1.44
9F	39159.9	1.000	0.25	9790.0		14189.8	1.44
8F	43599.2	1.000	0.25	10899.8		15798.4	1.44
7F	47559.6	1.000	0.25	11889.9		17233.5	1.44
6F	51016.5	1.000	0.25	12754.1		18486.2	1.44
5F	53972.3	1.000	0.25	13493.1		19557.2	1.44
4F	56462.1	1.000	0.25	14115.5		20459.4	1.44
3F	58489.4	1.000	0.25	14622.3		21194.0	1.44
2F	60040.0	1.000	0.25	15010.0		21755.8	1.44
1F	61138.9	1.000	0.25	15284.7		22154.1	1.44

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14583.7	1.000	0.25	3645.9		5284.7	1.44
12F	22104.4	1.000	0.25	5526.1		8009.9	1.44
11F	28471.8	1.000	0.25	7118.0		10317.3	1.44
10F	34135.5	1.000	0.25	8533.9		12369.6	1.44
9F	39159.9	1.000	0.25	9790.0		14190.2	1.44
8F	43599.2	1.000	0.25	10899.8		15798.9	1.44
7F	47559.6	1.000	0.25	11889.9		17234.1	1.44
6F	51016.5	1.000	0.25	12754.1		18486.7	1.44
5F	53972.3	1.000	0.25	13493.1		19557.8	1.44
4F	56462.1	1.000	0.25	14115.5		20460.0	1.44
3F	58489.4	1.000	0.25	14622.3		21194.7	1.44
2F	60040.0	1.000	0.25	15010.0		21756.5	1.44
1F	61138.9	1.000	0.25	15284.7		22154.7	1.44

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14583.7	1.000	0.25	3645.9		7471.0	2.04
12F	22104.4	1.000	0.25	5526.1		11323.7	2.04
11F	28471.8	1.000	0.25	7118.0		14585.6	2.04
10F	34135.5	1.000	0.25	8533.9		17487.0	2.04
9F	39159.9	1.000	0.25	9790.0		20060.9	2.04
8F	43599.2	1.000	0.25	10899.8		22335.0	2.04
7F	47559.6	1.000	0.25	11889.9		24363.9	2.04
6F	51016.5	1.000	0.25	12754.1		26134.8	2.04
5F	53972.3	1.000	0.25	13493.1		27649.0	2.04
4F	56462.1	1.000	0.25	14115.5		28924.5	2.04
3F	58489.4	1.000	0.25	14622.3		29962.9	2.04
2F	60040.0	1.000	0.25	15010.0		30757.3	2.04
1F	61138.9	1.000	0.25	15284.7		31320.3	2.04

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14583.7	1.000	0.25	3645.9		7444.1	2.04
12F	22104.4	1.000	0.25	5526.1		11282.9	2.04
11F	28471.8	1.000	0.25	7118.0		14533.1	2.04
10F	34135.5	1.000	0.25	8533.9		17424.0	2.04
9F	39159.9	1.000	0.25	9790.0		19988.6	2.04
8F	43599.2	1.000	0.25	10899.8		22254.6	2.04
7F	47559.6	1.000	0.25	11889.9		24276.0	2.04
6F	51016.5	1.000	0.25	12754.1		26040.6	2.04
5F	53972.3	1.000	0.25	13493.1		27549.4	2.04
4F	56462.1	1.000	0.25	14115.5		28820.3	2.04
3F	58489.4	1.000	0.25	14622.3		29855.1	2.04
2F	60040.0	1.000	0.25	15010.0		30646.2	2.04
1F	61138.9	1.000	0.25	15284.7		31206.7	2.04

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
X 方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
Y 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
Y 方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）

保有耐力時

X 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
X 方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
Y 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
Y 方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
335	14F	5529.7	139.5879	1.6725	1/ 239
	13F	8381.4	137.9153	3.2896	1/ 122
	12F	10795.7	134.6257	5.9649	1/ 67
	11F	12943.2	128.6608	9.2333	1/ 43
	10F	14848.3	119.4275	12.8542	1/ 31
	9F	16531.6	106.5732	15.2288	1/ 27
	8F	18033.3	91.3445	15.4747	1/ 26
	7F	19344.0	75.8697	16.0204	1/ 25
	6F	20464.8	59.8493	15.8717	1/ 25
	5F	21408.8	43.9776	14.7121	1/ 27
	4F	22177.5	29.2655	13.0823	1/ 31
	3F	22765.5	16.1833	10.3121	1/ 39
	2F	23182.1	5.8712	5.8712	1/ 78

X 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
328	14F	5530.1	139.5879	1.6669	1/ 240
	13F	8381.9	137.9209	3.2838	1/ 122
	12F	10796.5	134.6372	5.9631	1/ 67
	11F	12944.1	128.6741	9.2339	1/ 43
	10F	14849.3	119.4402	12.8559	1/ 31
	9F	16532.7	106.5843	15.2323	1/ 27

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
328	8F	18034.5	91.3520	15.4796	1/ 26
	7F	19345.3	75.8724	16.0247	1/ 25
	6F	20466.2	59.8477	15.8751	1/ 25
	5F	21410.3	43.9726	14.7142	1/ 27
	4F	22179.1	29.2584	13.0830	1/ 31
	3F	22767.0	16.1754	10.3105	1/ 39
	2F	23183.7	5.8649	5.8649	1/ 78

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
311	14F	7714.8	132.4769	2.6614	1/ 150
	13F	11693.3	129.8155	3.9478	1/ 101
	12F	15061.7	125.8677	4.8579	1/ 83
	11F	18057.8	121.0098	5.6869	1/ 70
	10F	20715.7	115.3230	8.0668	1/ 50
	9F	23064.1	107.2562	10.5579	1/ 38
	8F	25159.2	96.6982	11.7641	1/ 34
	7F	26987.9	84.9341	13.8811	1/ 29
	6F	28551.5	71.0530	15.7643	1/ 25
	5F	29868.7	55.2887	16.0314	1/ 25
	4F	30941.1	39.2572	15.4969	1/ 26
	3F	31761.3	23.7604	13.7701	1/ 29
	2F	32342.7	9.9903	9.9903	1/ 46

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
310	14F	7636.7	131.9502	2.7632	1/ 145
	13F	11574.9	129.1870	4.1351	1/ 97
	12F	14909.2	125.0519	5.0592	1/ 80
	11F	17874.9	119.9927	5.6961	1/ 70
	10F	20505.9	114.2966	7.6835	1/ 52
	9F	22830.5	106.6132	9.7791	1/ 41
	8F	24904.4	96.8340	10.8086	1/ 37
	7F	26714.6	86.0255	13.1229	1/ 30
	6F	28262.4	72.9026	15.4011	1/ 26
	5F	29566.1	57.5015	16.0168	1/ 25
	4F	30627.7	41.4847	15.8211	1/ 25
	3F	31439.7	25.6636	14.5444	1/ 28
	2F	32015.1	11.1191	11.1191	1/ 41

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
257	14F	5284.5	67.6874	1.4226	1/ 281
	13F	8009.7	66.2648	2.1421	1/ 187
	12F	10317.0	64.1227	2.8621	1/ 141
	11F	12369.2	61.2606	3.9471	1/ 101
	10F	14189.8	57.3135	5.7817	1/ 69
	9F	15798.4	51.5318	6.9276	1/ 58
	8F	17233.5	44.6042	6.8855	1/ 58
	7F	18486.2	37.7187	7.5865	1/ 53
	6F	19557.2	30.1323	8.0073	1/ 50
	5F	20459.4	22.1250	7.6011	1/ 53
	4F	21194.0	14.5239	6.8006	1/ 59
	3F	21755.9	7.7232	5.1656	1/ 77
	2F	22154.1	2.5576	2.5576	1/ 180

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
257	14F	5284.7	67.6874	1.4198	1/ 282
	13F	8009.9	66.2675	2.1397	1/ 187
	12F	10317.3	64.1278	2.8612	1/ 141
	11F	12369.6	61.2666	3.9466	1/ 101
	10F	14190.3	57.3200	5.7818	1/ 69
	9F	15798.9	51.5381	6.9289	1/ 58
	8F	17234.1	44.6093	6.8877	1/ 58
	7F	18486.7	37.7215	7.5886	1/ 53
	6F	19557.8	30.1330	8.0089	1/ 50
	5F	20460.0	22.1241	7.6021	1/ 53
	4F	21194.7	14.5220	6.8010	1/ 59
	3F	21756.5	7.7210	5.1651	1/ 77
	2F	22154.7	2.5559	2.5559	1/ 180

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
279	14F	7471.0	73.4816	2.4995	1/ 160
	13F	11323.7	70.9822	3.6711	1/ 109
	12F	14585.6	67.3111	4.3665	1/ 92
	11F	17487.0	62.9445	4.6484	1/ 86
	10F	20060.9	58.2962	5.6910	1/ 70
	9F	22335.0	52.6052	6.1602	1/ 66
	8F	24363.9	46.4450	5.6335	1/ 71
	7F	26134.8	40.8115	6.6930	1/ 60
	6F	27649.0	34.1185	7.8999	1/ 51
	5F	28924.5	26.2186	8.0397	1/ 50
	4F	29963.0	18.1789	7.7082	1/ 52
	3F	30757.3	10.4707	6.4688	1/ 62
	2F	31320.3	4.0018	4.0018	1/ 115

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
283	14F	7444.1	74.5351	2.4960	1/ 160
	13F	11282.9	72.0392	3.7272	1/ 107
	12F	14533.1	68.3120	4.4928	1/ 90
	11F	17424.0	63.8192	4.8067	1/ 83
	10F	19988.6	59.0125	5.8084	1/ 69
	9F	22254.6	53.2041	6.2661	1/ 65
	8F	24276.2	46.9380	5.7734	1/ 69
	7F	26040.7	41.1647	6.7389	1/ 59
	6F	27549.4	34.4258	7.8809	1/ 51
	5F	28820.3	26.5449	8.0185	1/ 50
	4F	29855.1	18.5264	7.7372	1/ 52
	3F	30646.6	10.7892	6.5888	1/ 61
	2F	31207.5	4.2004	4.2004	1/ 110

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：335
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：328
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：311
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：310

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：257
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：257
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：279
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：283

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 16:44