BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/18 17:20　（株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 19
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 34
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 34
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 44
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 44
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 46
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 47

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 48

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 48
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 48
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 48
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 48
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 48
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 48
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 48
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 48
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 48
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 49
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 49

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 50

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 50
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 50
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 50
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 50
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 51

I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 51
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 65

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 68

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 68
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 69
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 69
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 79

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 89

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 89
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 89
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 89

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 89

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 89
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 89
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 89

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 90

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 90
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 90
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 90
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 90
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 90
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 90
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 91
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 91

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 92

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 92
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 92
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 92
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 92
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 93
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 93
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 93

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 95

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 95

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 95
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 95
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 105
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 112
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 112

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）　Ⅲ－ 126
A-1.3 層せん断力　Ⅲ－ 141
A-1.3.1　地震力　Ⅲ－ 141
A-1.4 剛度増大率　Ⅲ－ 149
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率　Ⅲ－ 149
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率　Ⅲ－ 159
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 173
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 173

A-2. 応力計算結果　Ⅲ－ 183

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性　Ⅲ－ 183
A-2.2　部材応力図　Ⅲ－ 188
A-2.3 部材応力表　Ⅲ－ 216
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力　Ⅲ－ 261
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　Ⅲ－ 261
A-2.4.2 長期柱軸力表　Ⅲ－ 277

A-3. 応力計算結果のまとめ　Ⅲ－ 279

A-3.2　水平力分担　Ⅲ－ 279
A-3.2.1　地震力の水平力分担　Ⅲ－ 279
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合　Ⅲ－ 336
A-3.4 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 363
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 363
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表　Ⅲ－ 365
A-3.6　剛性率　Ⅲ－ 366
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 366
A-3.7　偏心率　Ⅲ－ 367
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 367
A-3.8　重心・剛心図　Ⅲ－ 368
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）　Ⅲ－ 368

A-4. 断面計算結果　Ⅲ－ 382

A-4.1　応力の割増　Ⅲ－ 382
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率　Ⅲ－ 382
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図　Ⅲ－ 383
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表　Ⅲ－ 393
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認　Ⅲ－ 403
A-4.5　Ｓの断面計算　Ⅲ－ 408
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算　Ⅲ－ 408
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算　Ⅲ－ 422
A-4.8　断面計算結果一覧　Ⅲ－ 436
A-4.8.1 断面検定比図　Ⅲ－ 436
A-4.8.2　はり断面計算結果　Ⅲ－ 466
A-4.8.3　柱断面計算結果　Ⅲ－ 486

§３．保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 490

U-1 長期荷重時応力・層せん断力　Ⅲ－ 490

U-1.3　層せん断力 ―― **Ⅲ－ 490**
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 490
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 490

U-3　Ds算定時計算結果 ―― **Ⅲ－ 492**

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 492**
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 492
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 494**
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 494
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 513
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 532**
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 532
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 551**
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 570**
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 570

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― **Ⅲ－ 589**

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 589**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 589
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 591**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 591
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 610
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 629**
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 648**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 648

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 667**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 667**
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 667
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 727
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 757
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 801**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 801
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 806**
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 823**
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 823
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 842
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 851**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 868**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 872**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 873**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 873
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 882
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 884
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 884
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 887

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 888**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 888**

準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 888
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 888
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 888
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 888
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 888

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　14階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	56.000 m		建物高さ	56.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造	主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	14 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		56.000 m
軒の高さ		56.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
14F	400.0	400.0
13F	400.0	400.0
12F	400.0	402.5
11F	400.0	400.0
10F	400.0	400.0
9F	400.0	405.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	400.0
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	400.0
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	460.0

層名	標準はりせい (cm)
15F	65.0
14F	65.0
13F	65.0
12F	70.0
11F	70.0
10F	70.0
9F	80.0
8F	80.0
7F	80.0
6F	80.0
5F	80.0
4F	80.0
3F	80.0
2F	80.0
1F	200.0

層名	標準レベル (cm)
15F	-3.0
14F	-3.0
13F	-3.0
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1800.0	1800.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要


構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	15F


I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う


I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

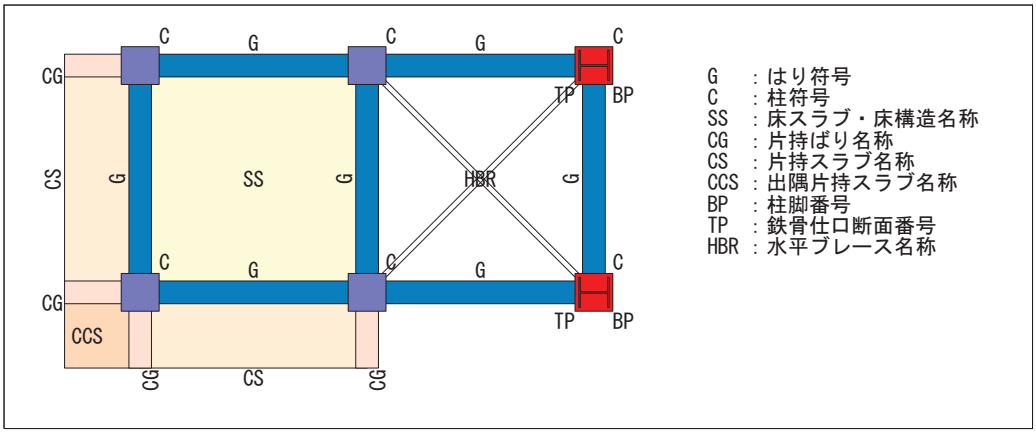


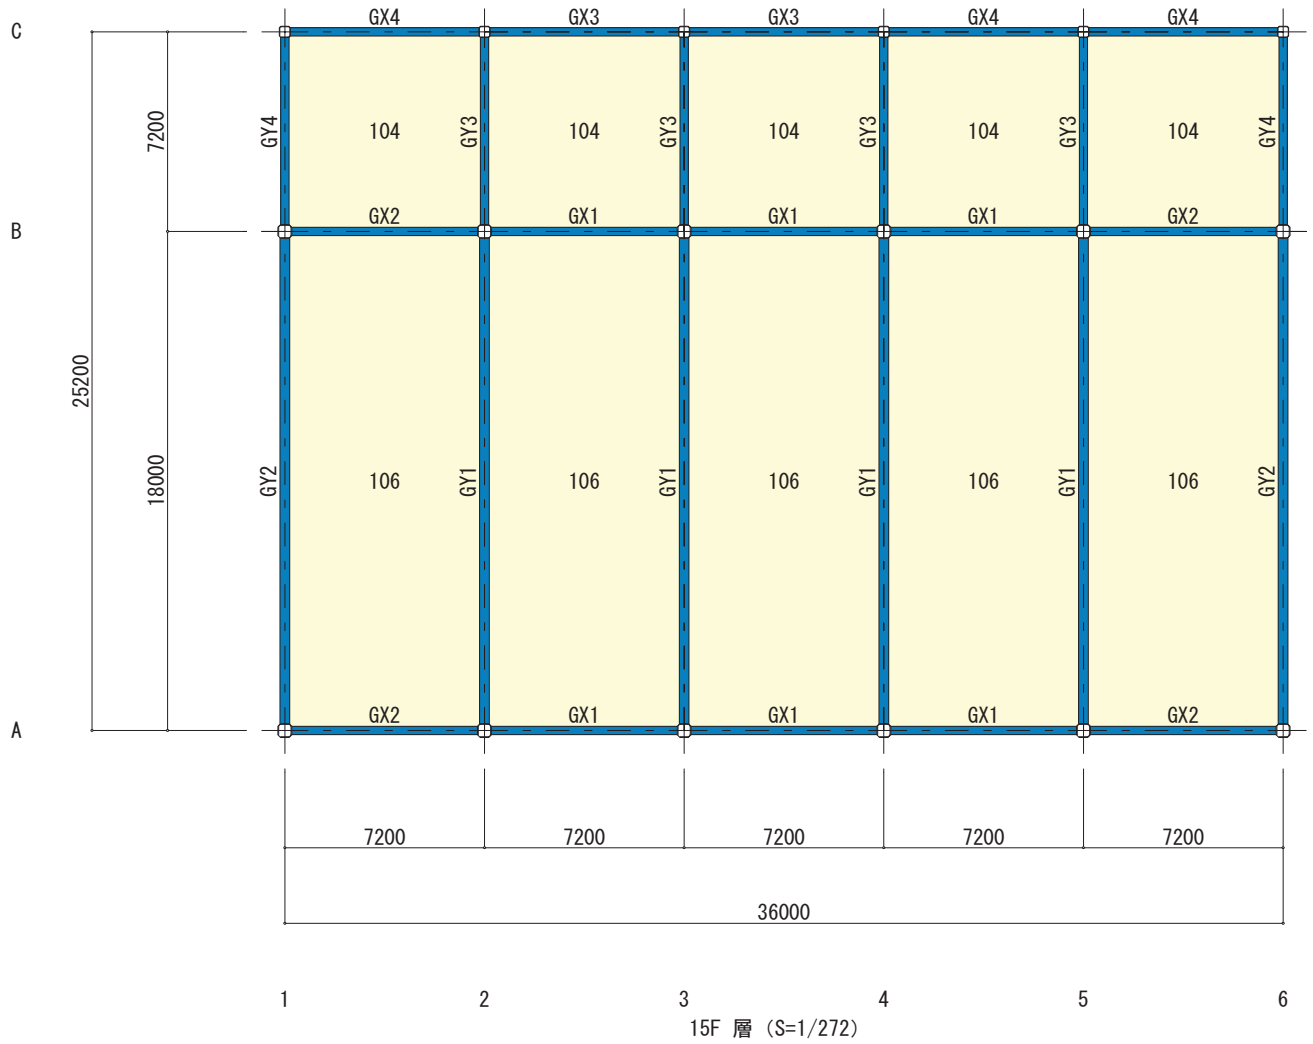
C
B
A
25200
7200
18000
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
104
104
104
104
104
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
106
106
106
106
106
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


15F 層 (S=1/272)

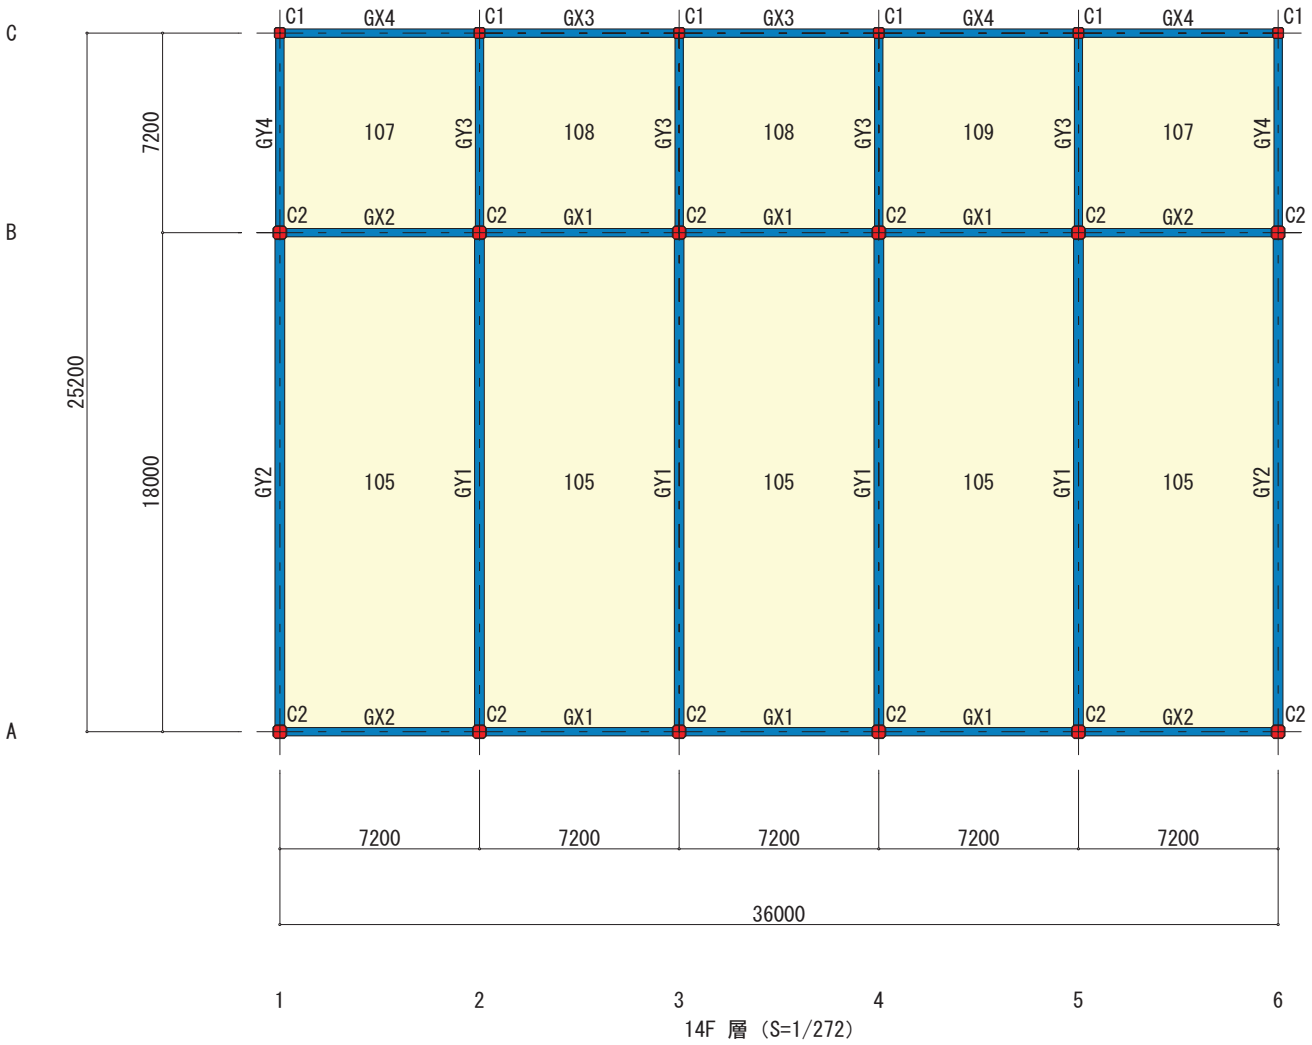
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


14F 層 (S=1/272)

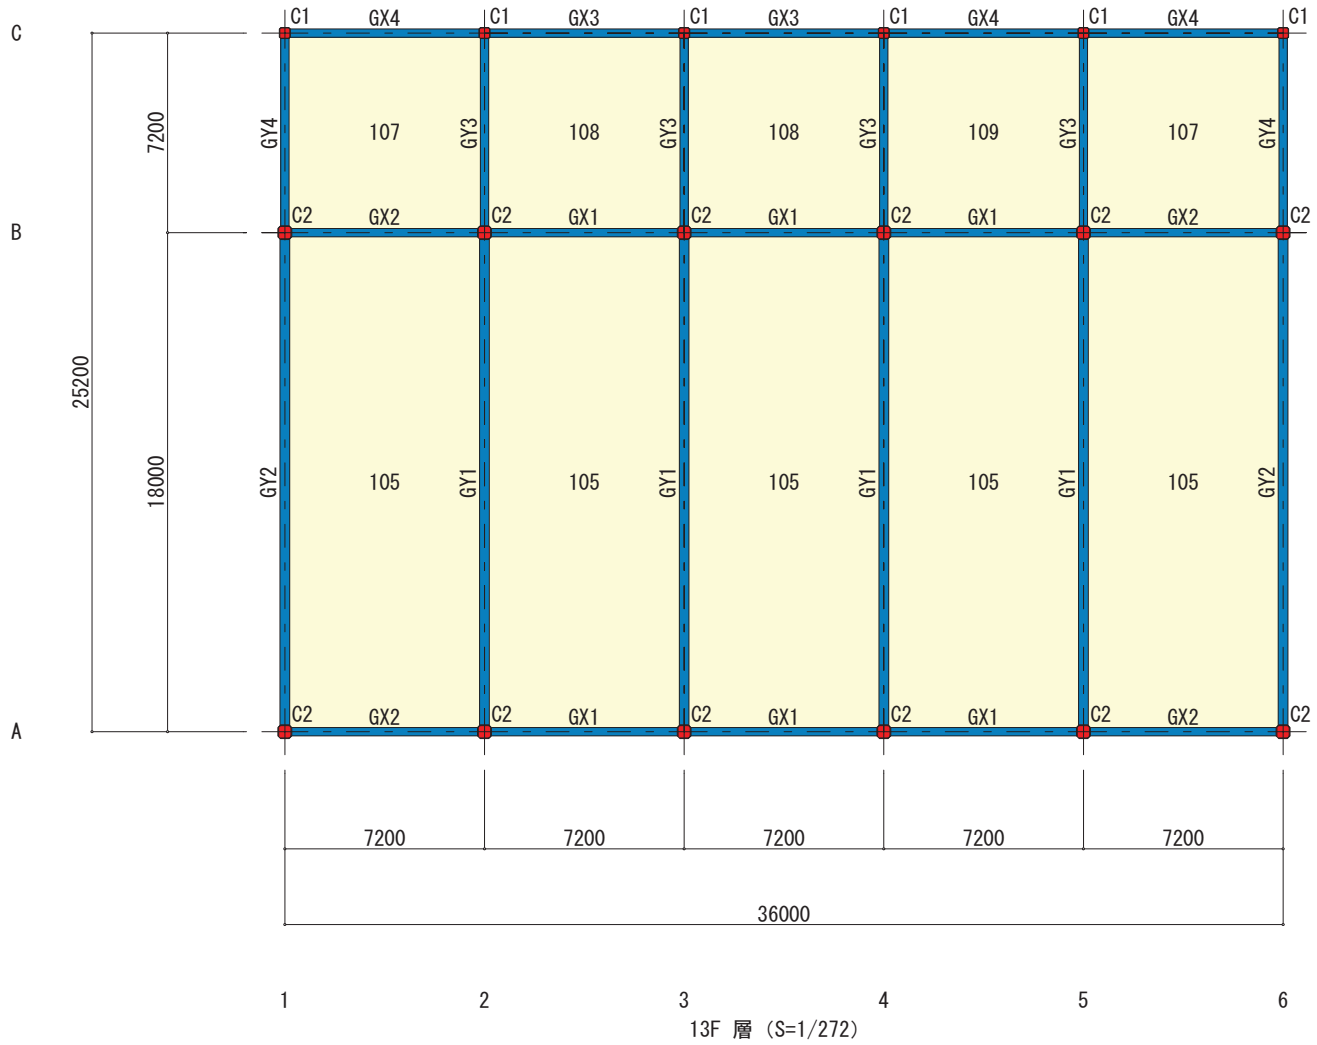
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


13F 層 (S=1/272)

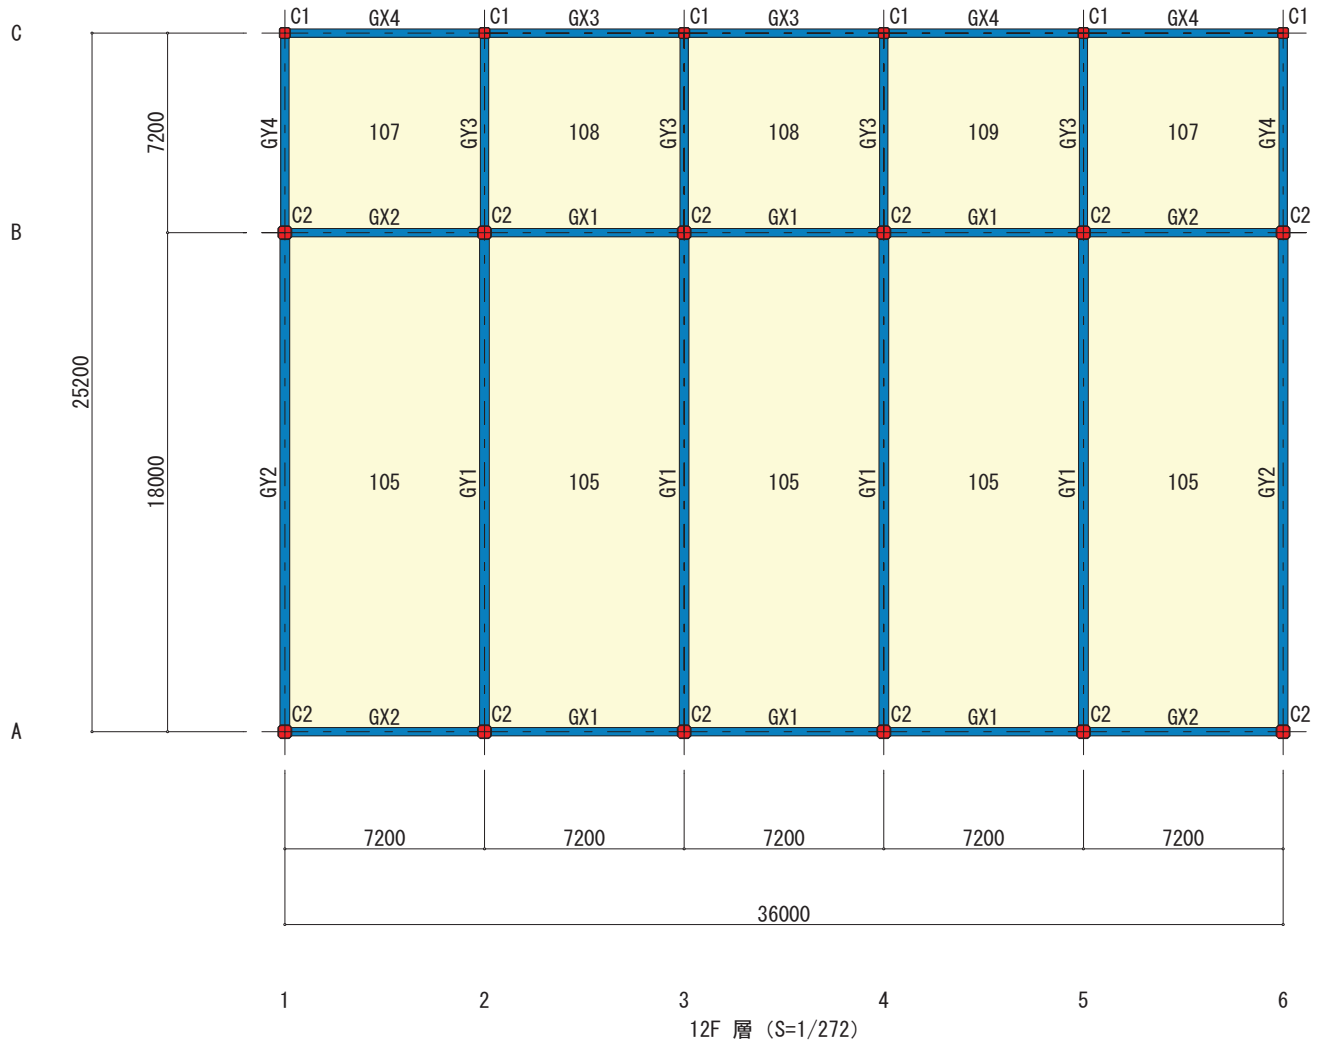
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
C1
GX3
C1
GX3
C1
GX4
C1
GX4
C1
GY4
107
GY3
108
GY3
108
GY3
109
GY3
107
GY4
C2
GX2
C2
GX1
C2
GX1
C2
GX1
C2
GX2
C2
GY2
105
GY1
105
GY1
105
GY1
105
GY1
105
GY2
C2
GX2
C2
GX1
C2
GX1
C2
GX1
C2
GX2
C2
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/272)

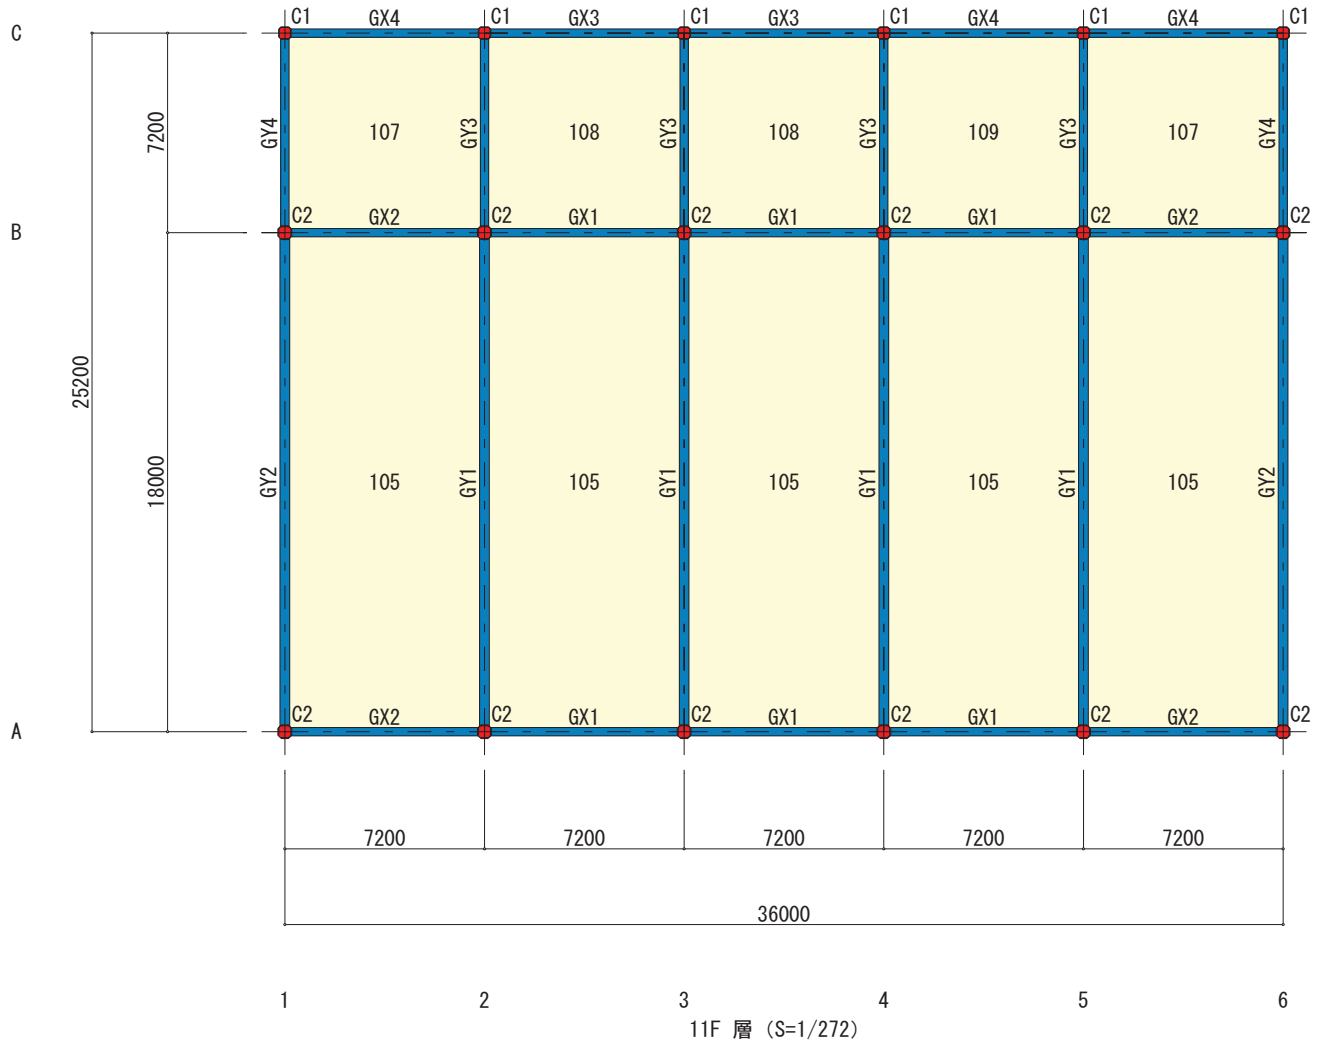
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


11F 層 (S=1/272)

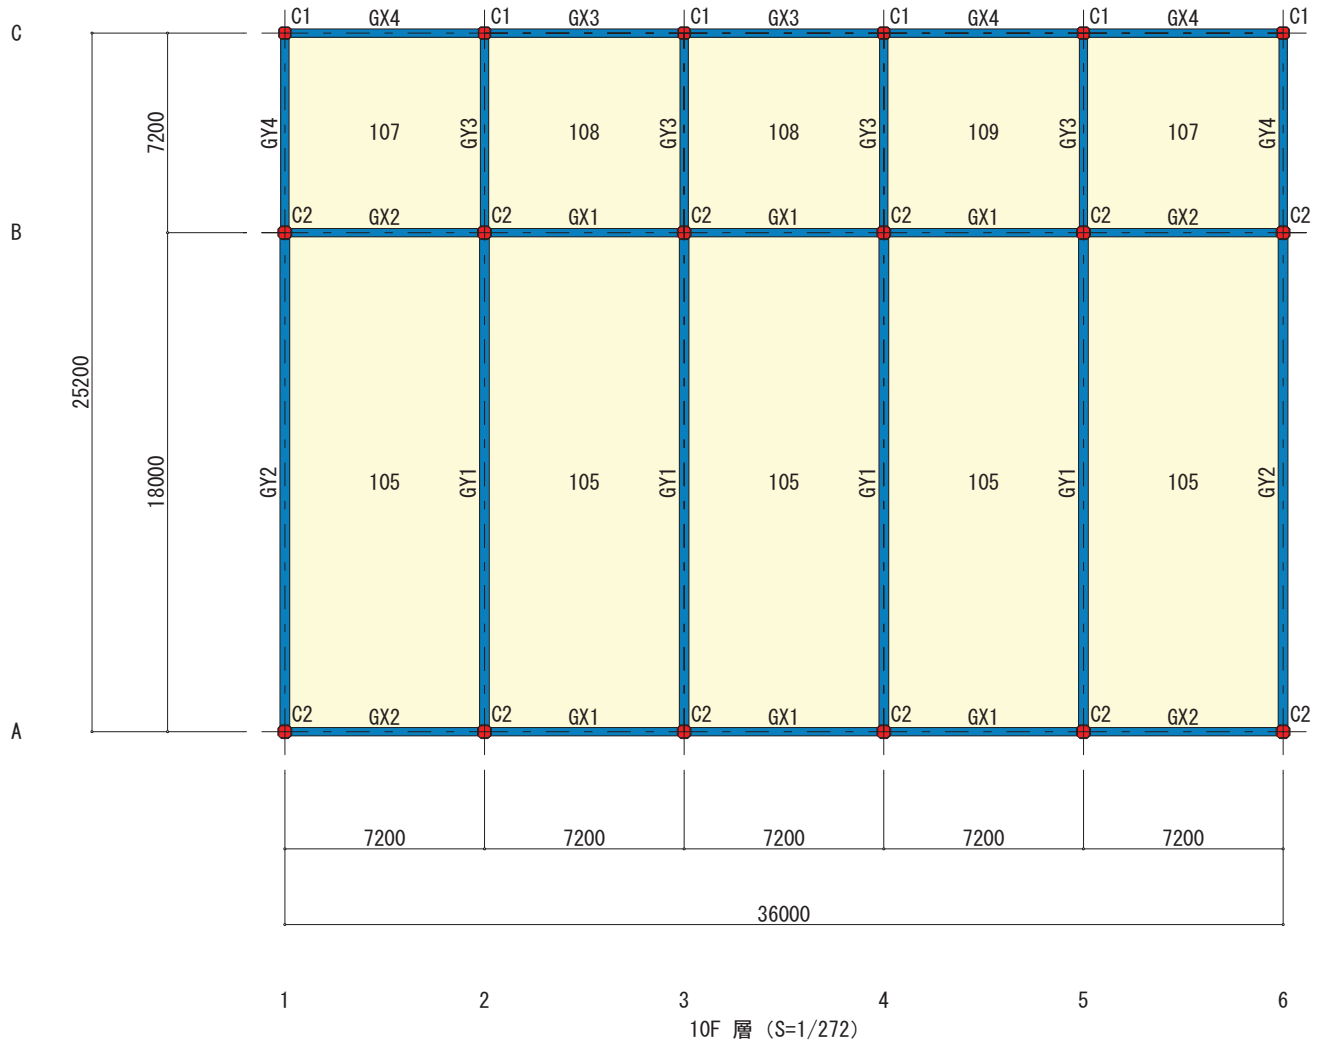
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

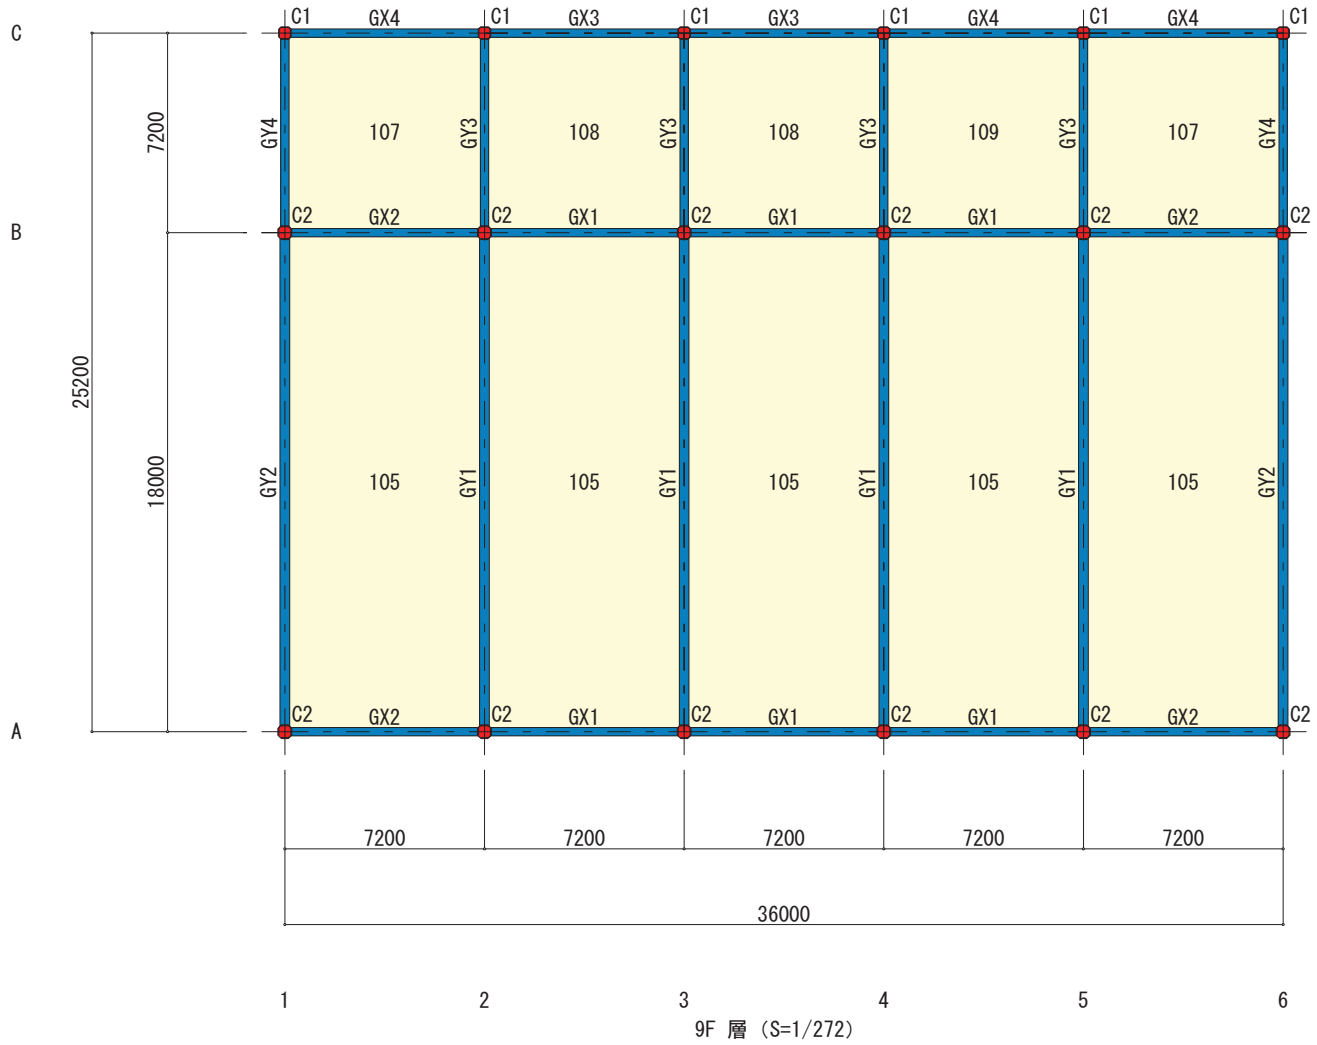
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/272)

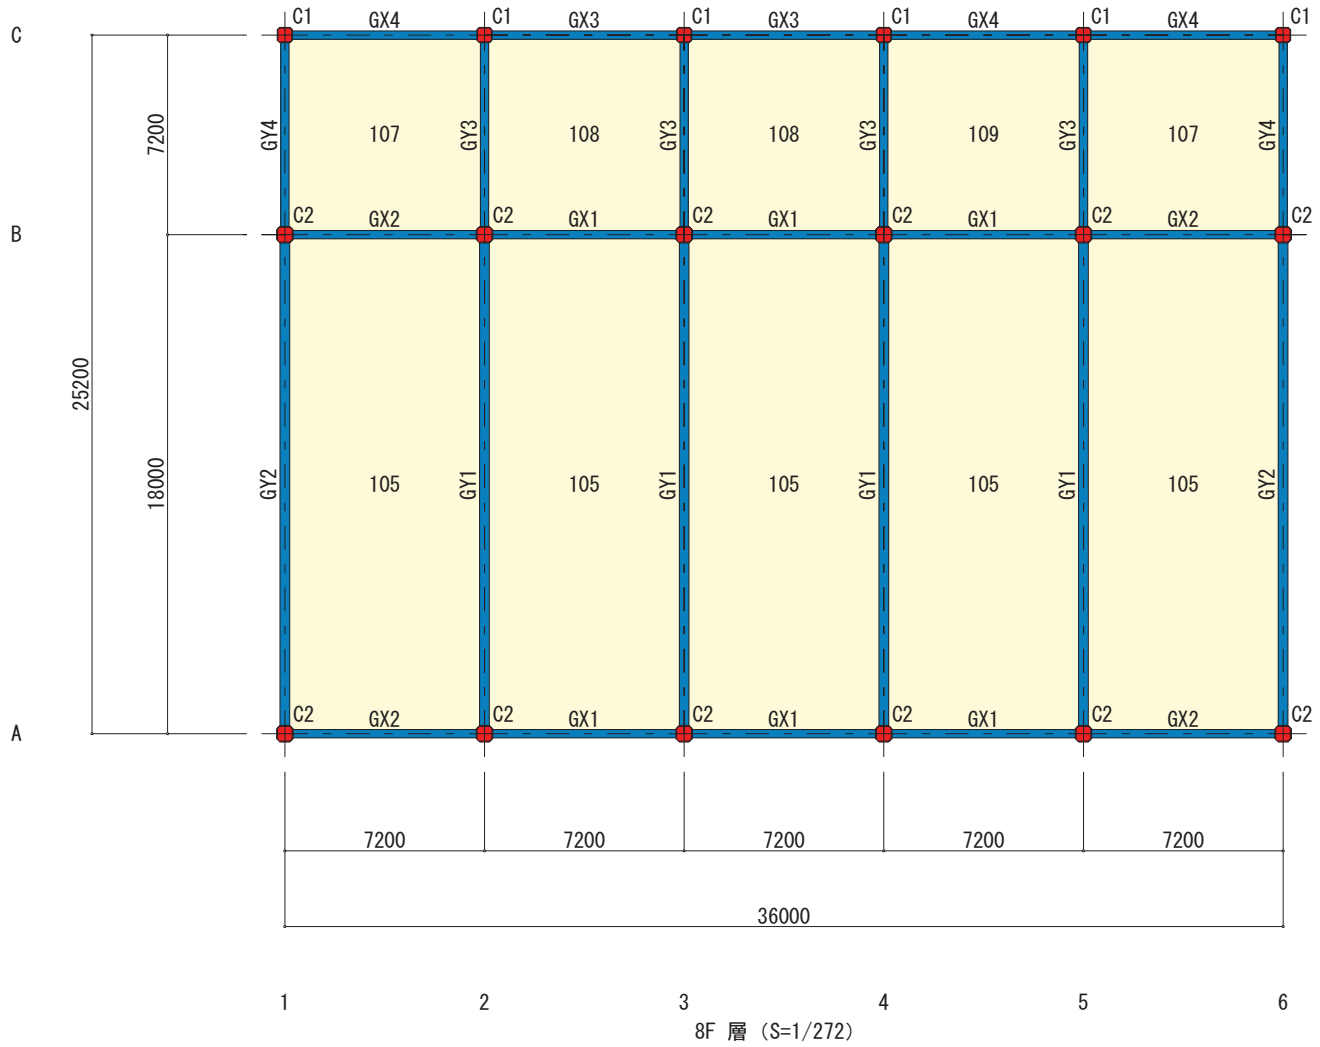
C
B
A
25200
7200
18000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/272)

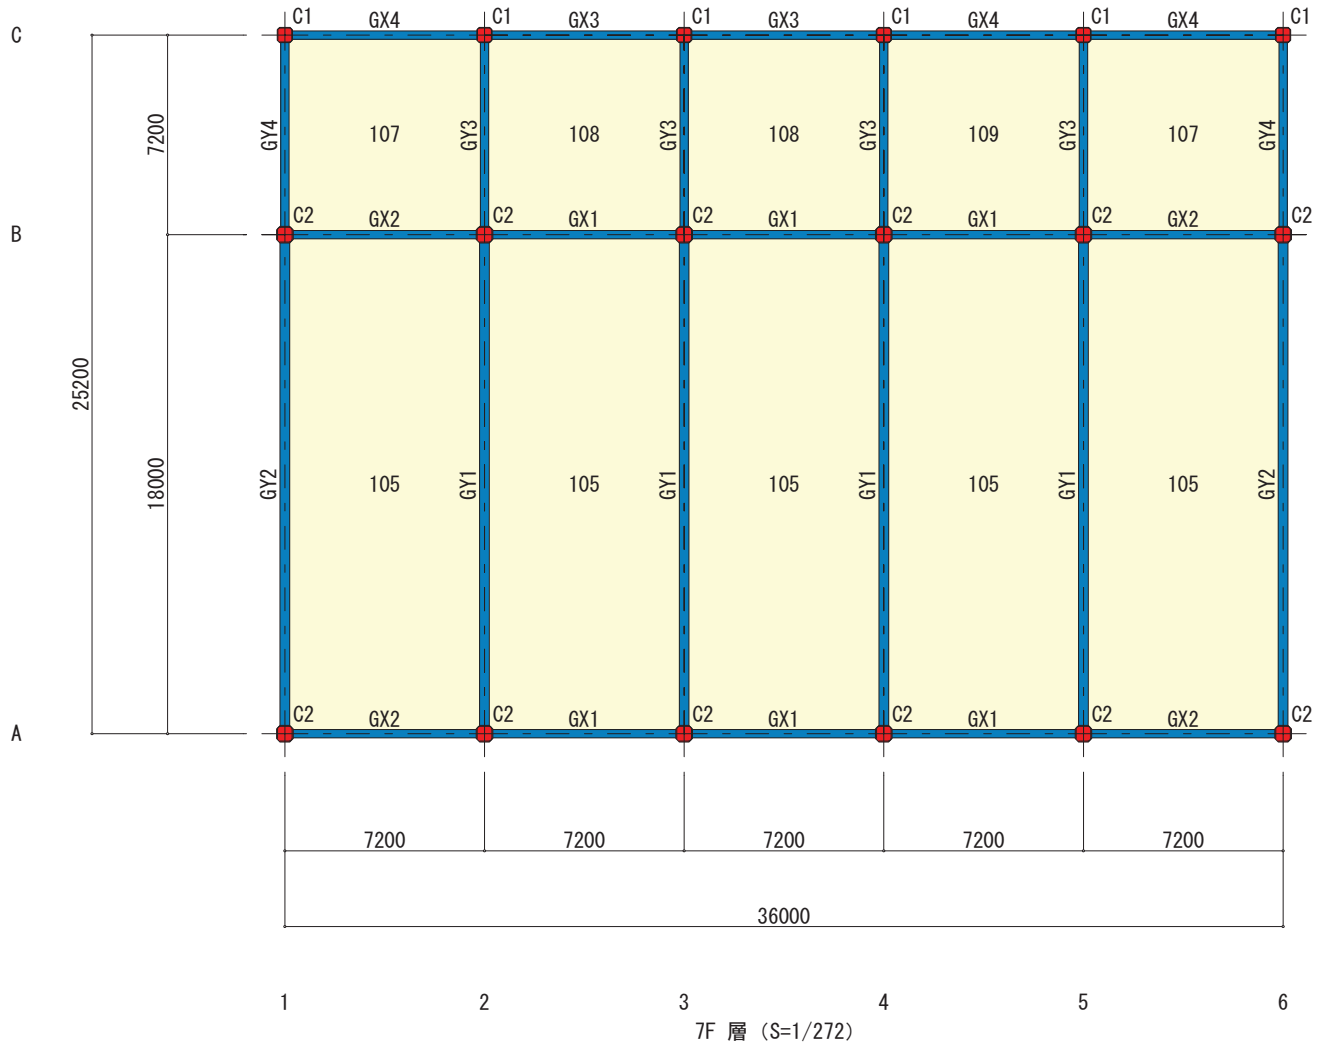
C
B
A
25200
7200
18000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

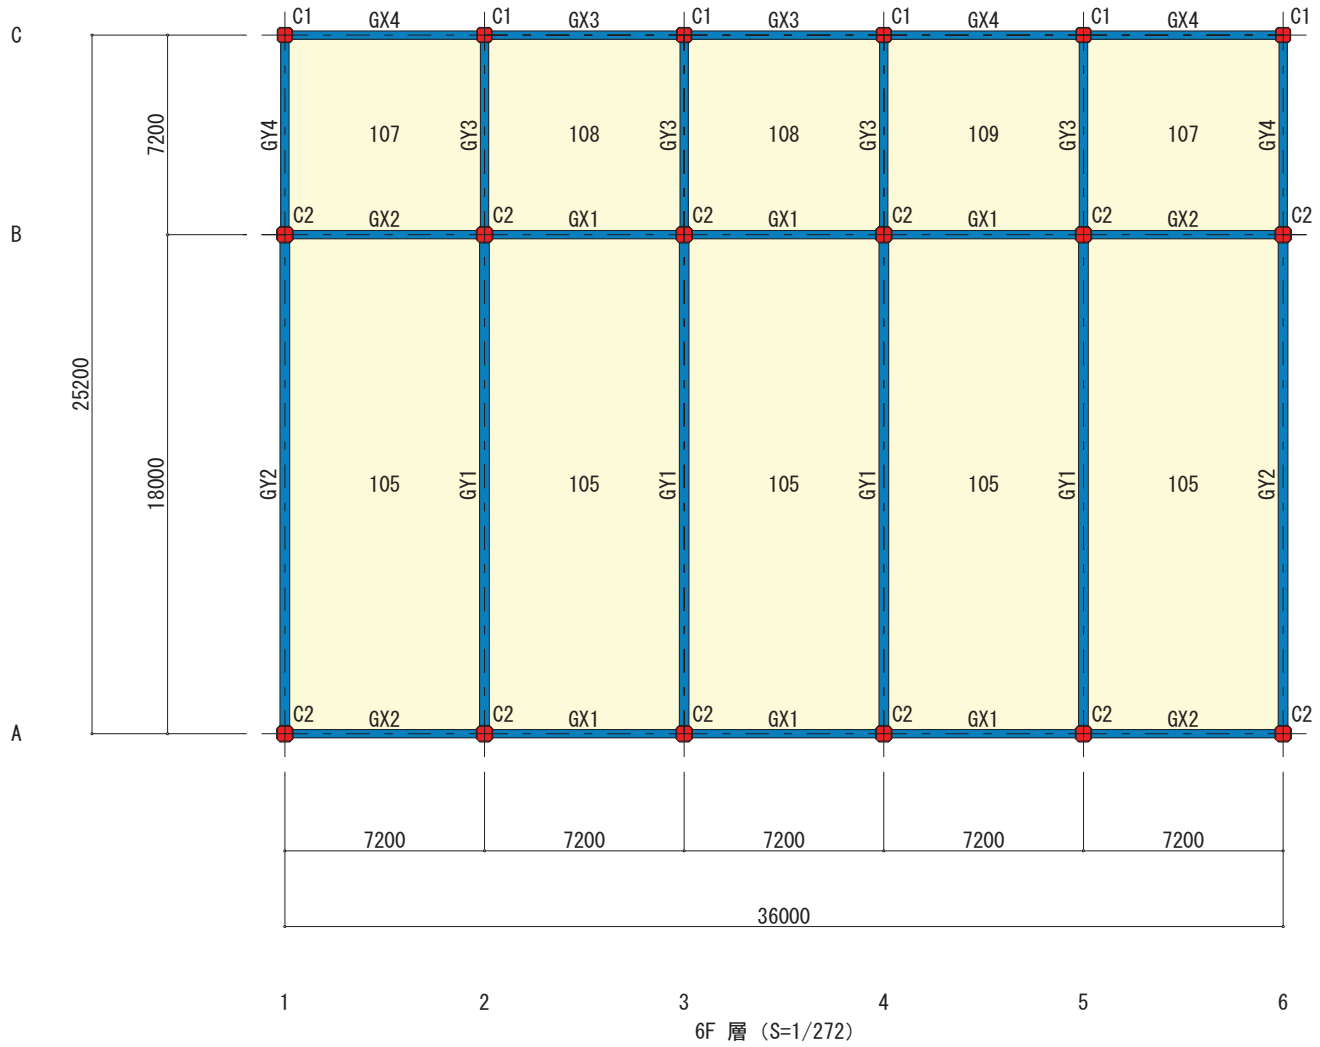
C
B
A
25200
7200
18000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/272)

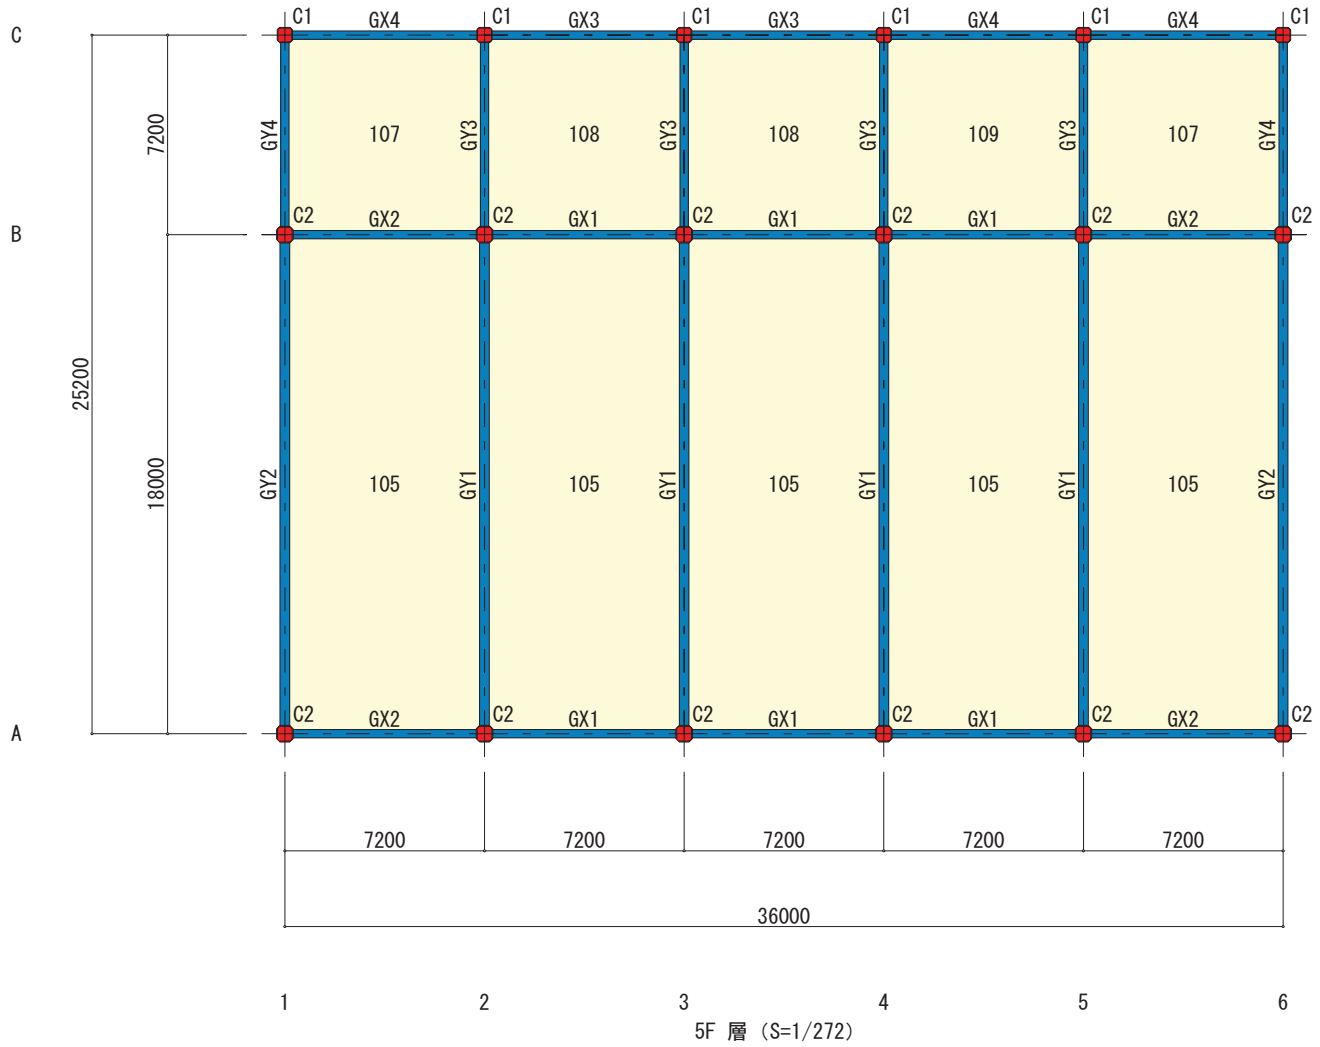
C
B
A
25200
7200
18000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/272)

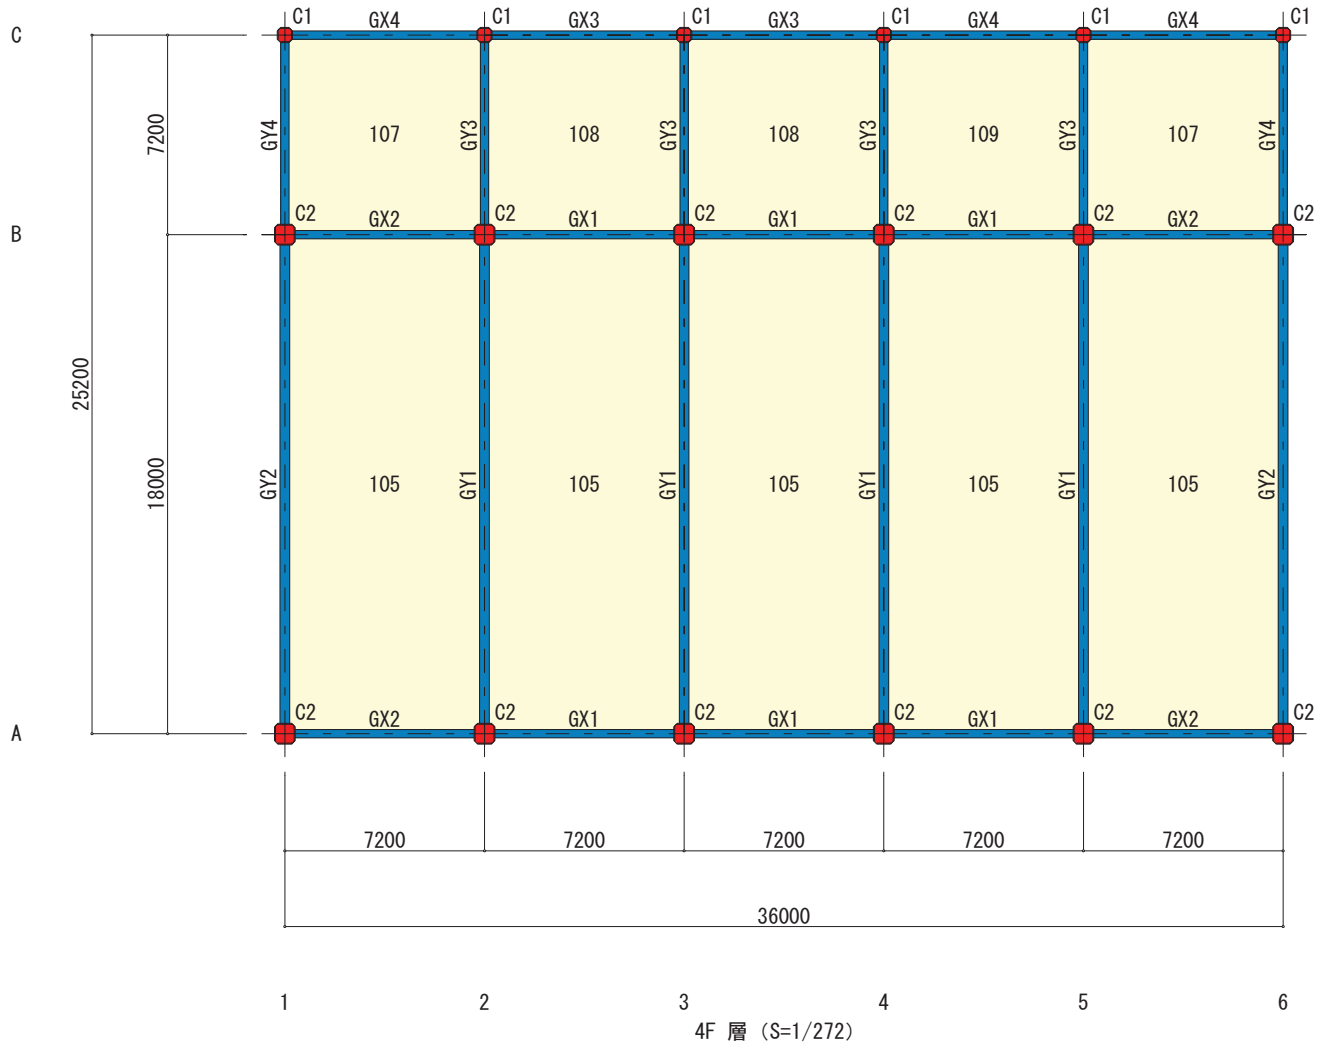
C
B
A
25200
7200
18000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/272)

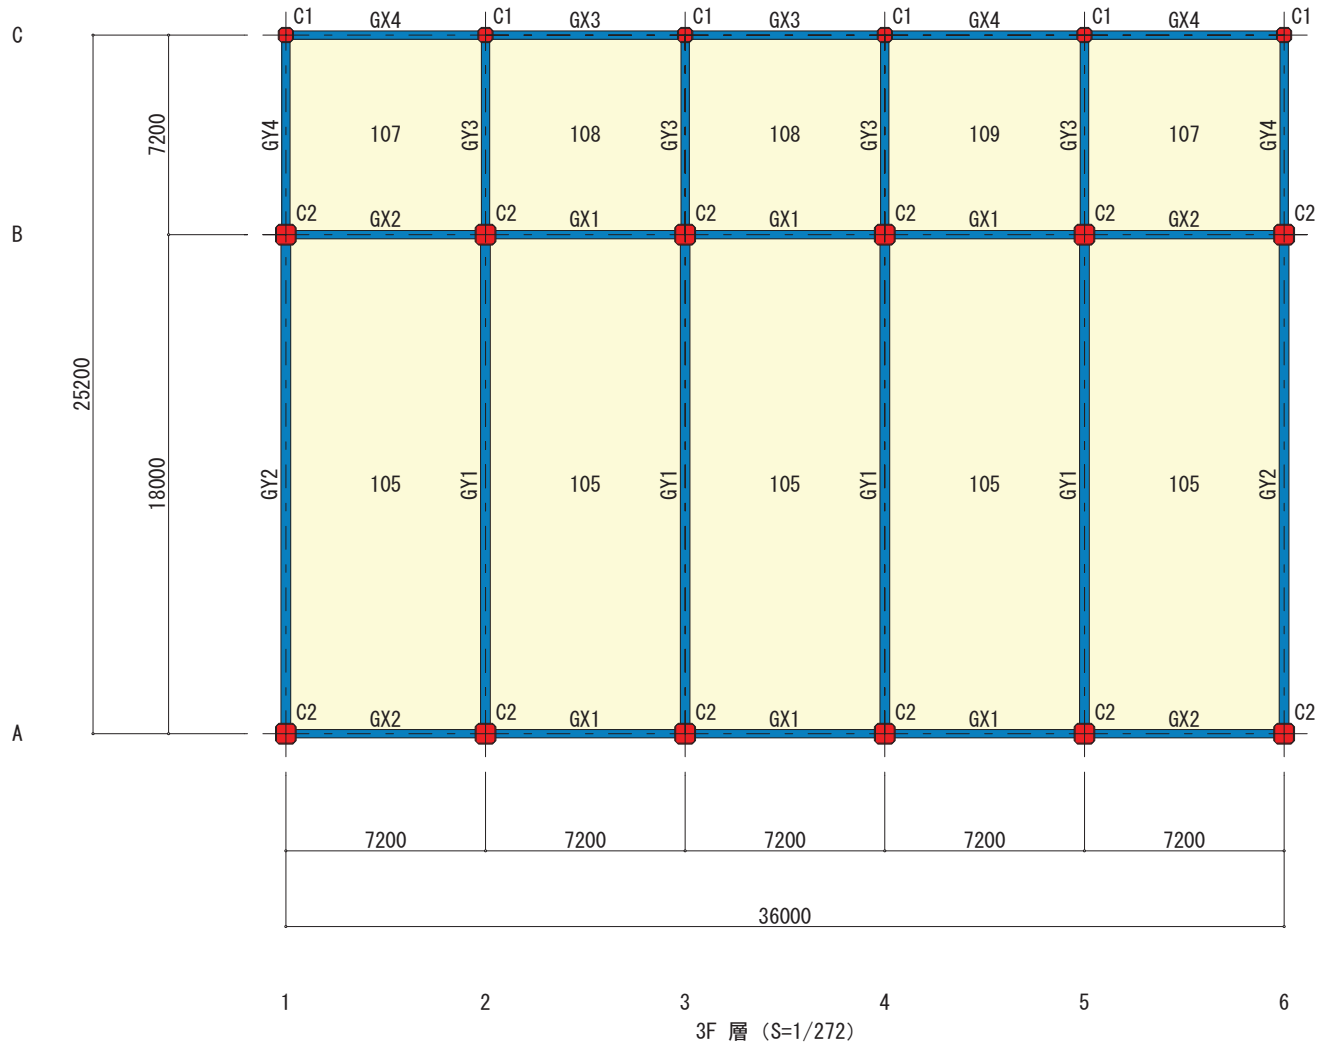
C
B
A
25200
7200
18000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6


3F 層 (S=1/272)

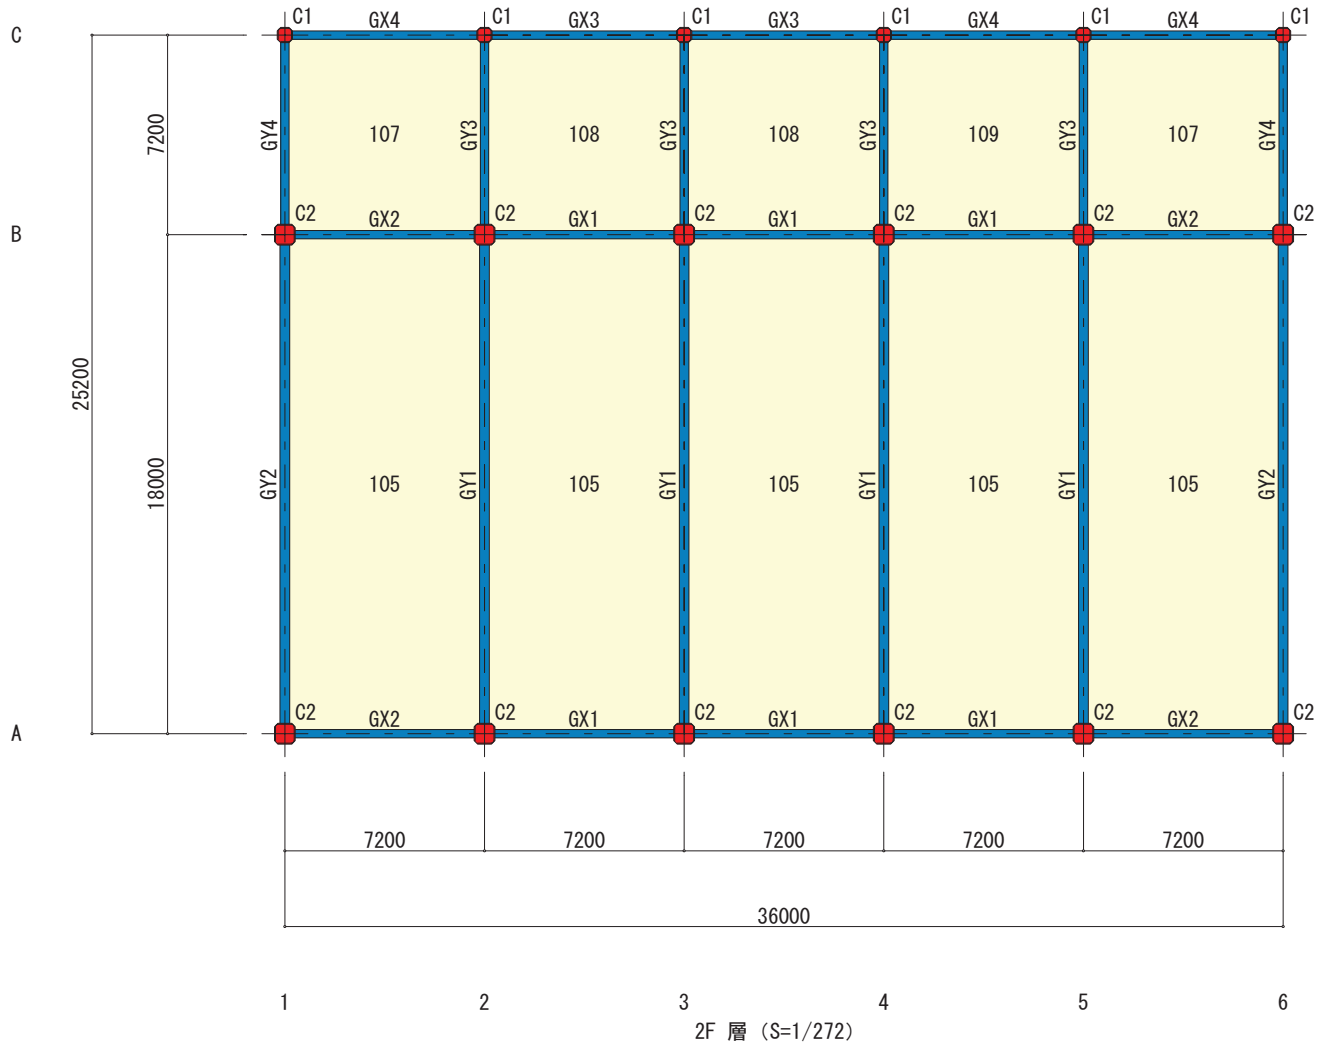

C
B
A
25200
7200
18000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6

2F 層 (S=1/272)

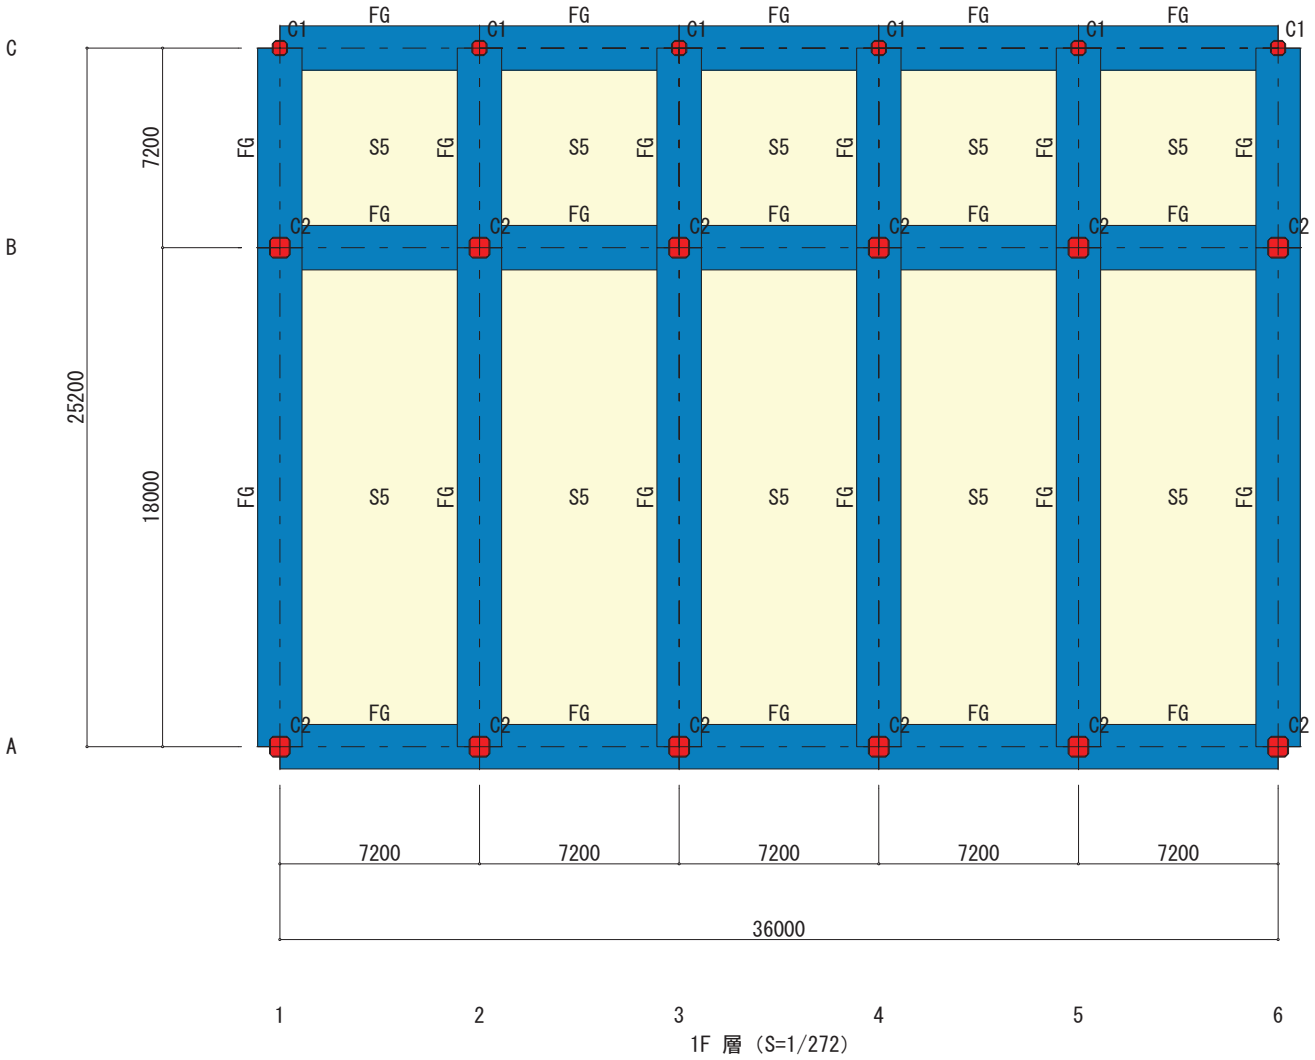


I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

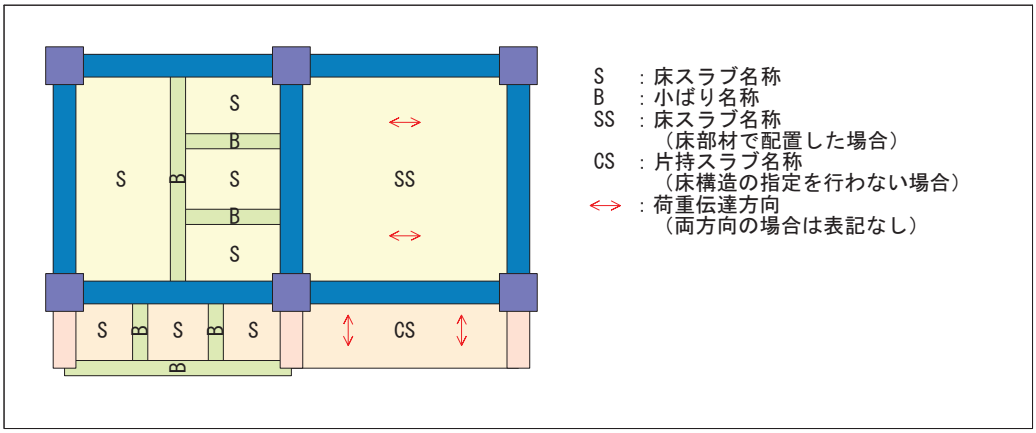


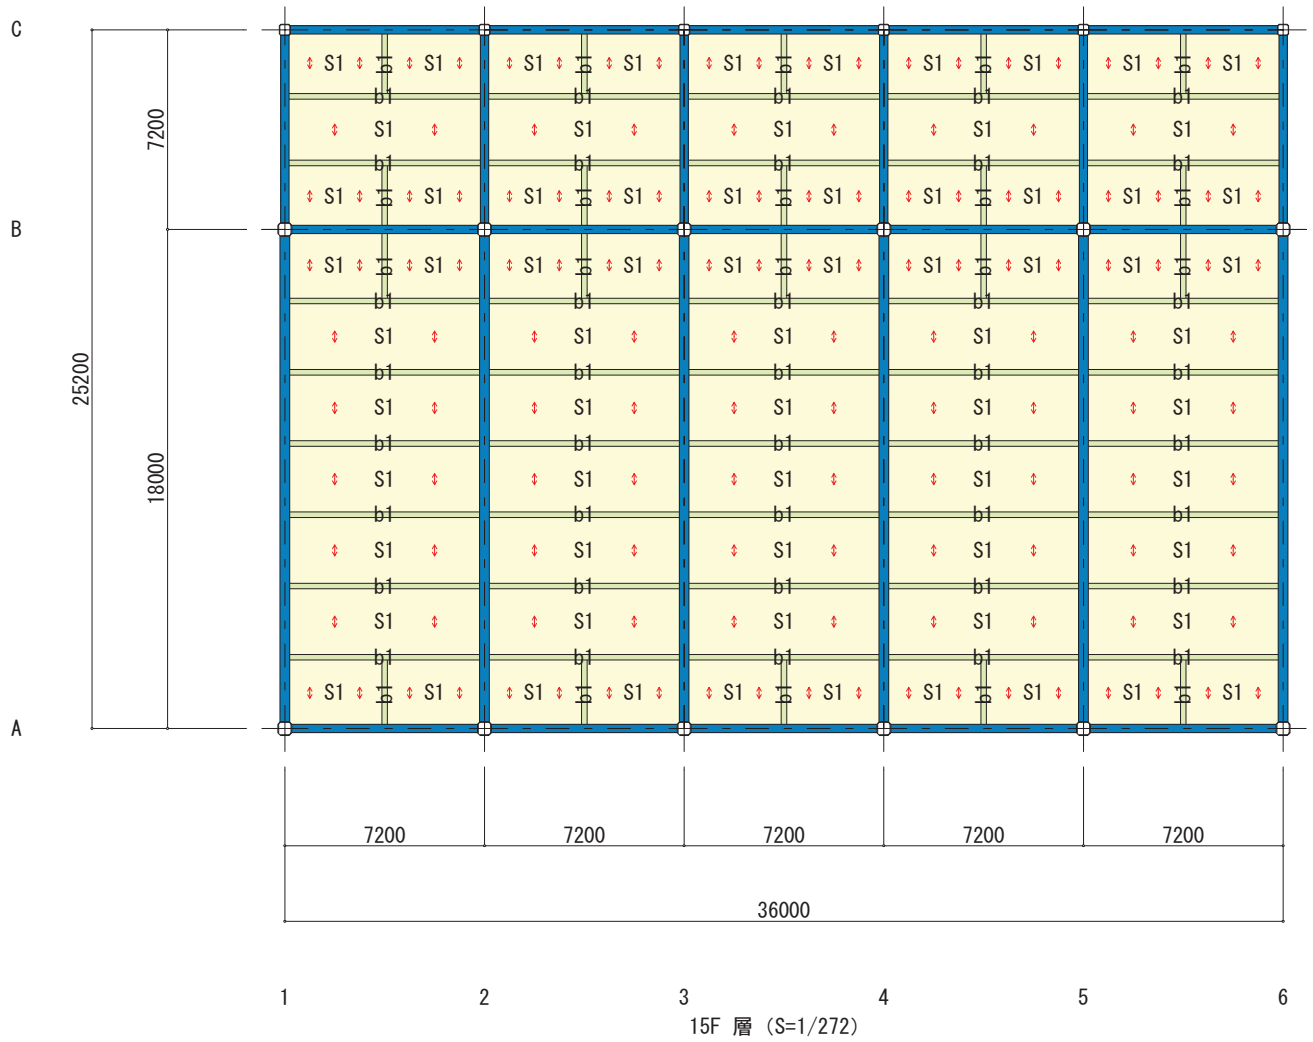
C
B
A
25200
7200
18000
S1
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


15F 層 (S=1/272)

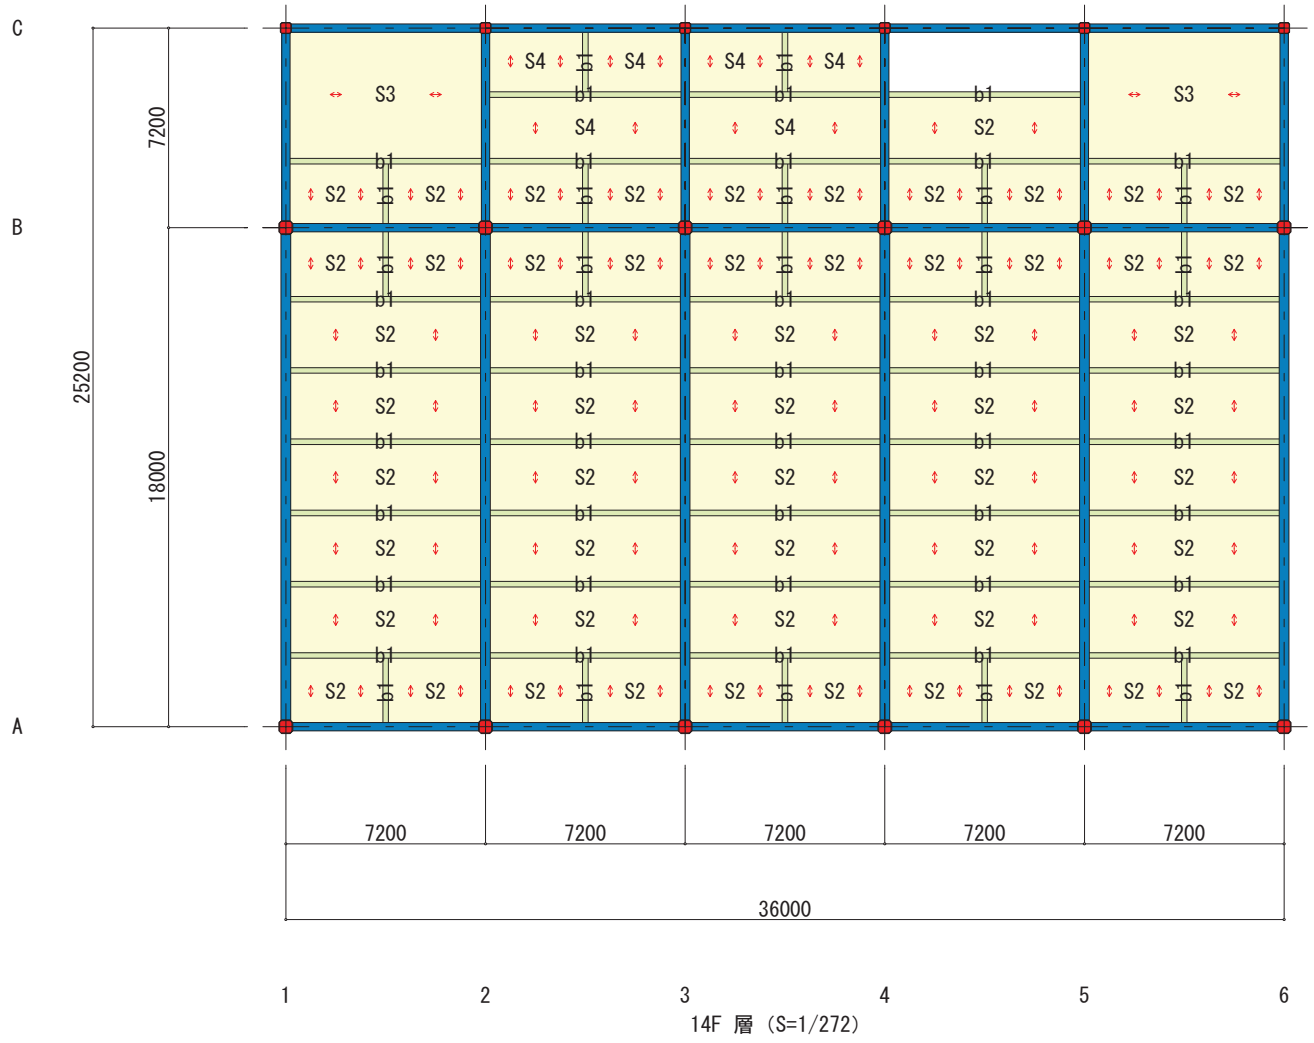
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


14F 層 (S=1/272)

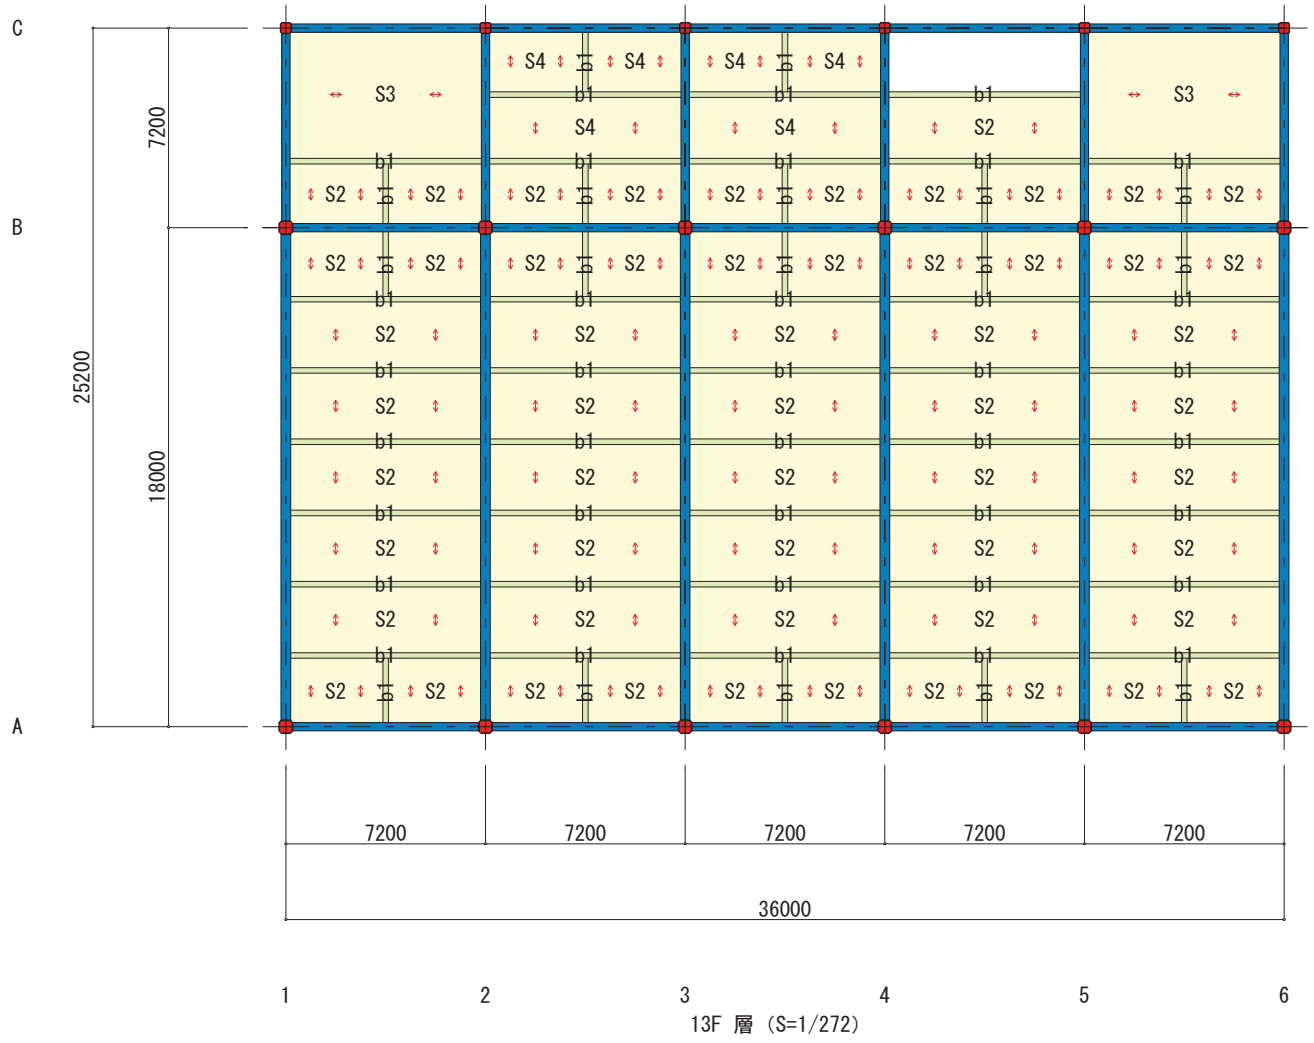
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


13F 層 (S=1/272)

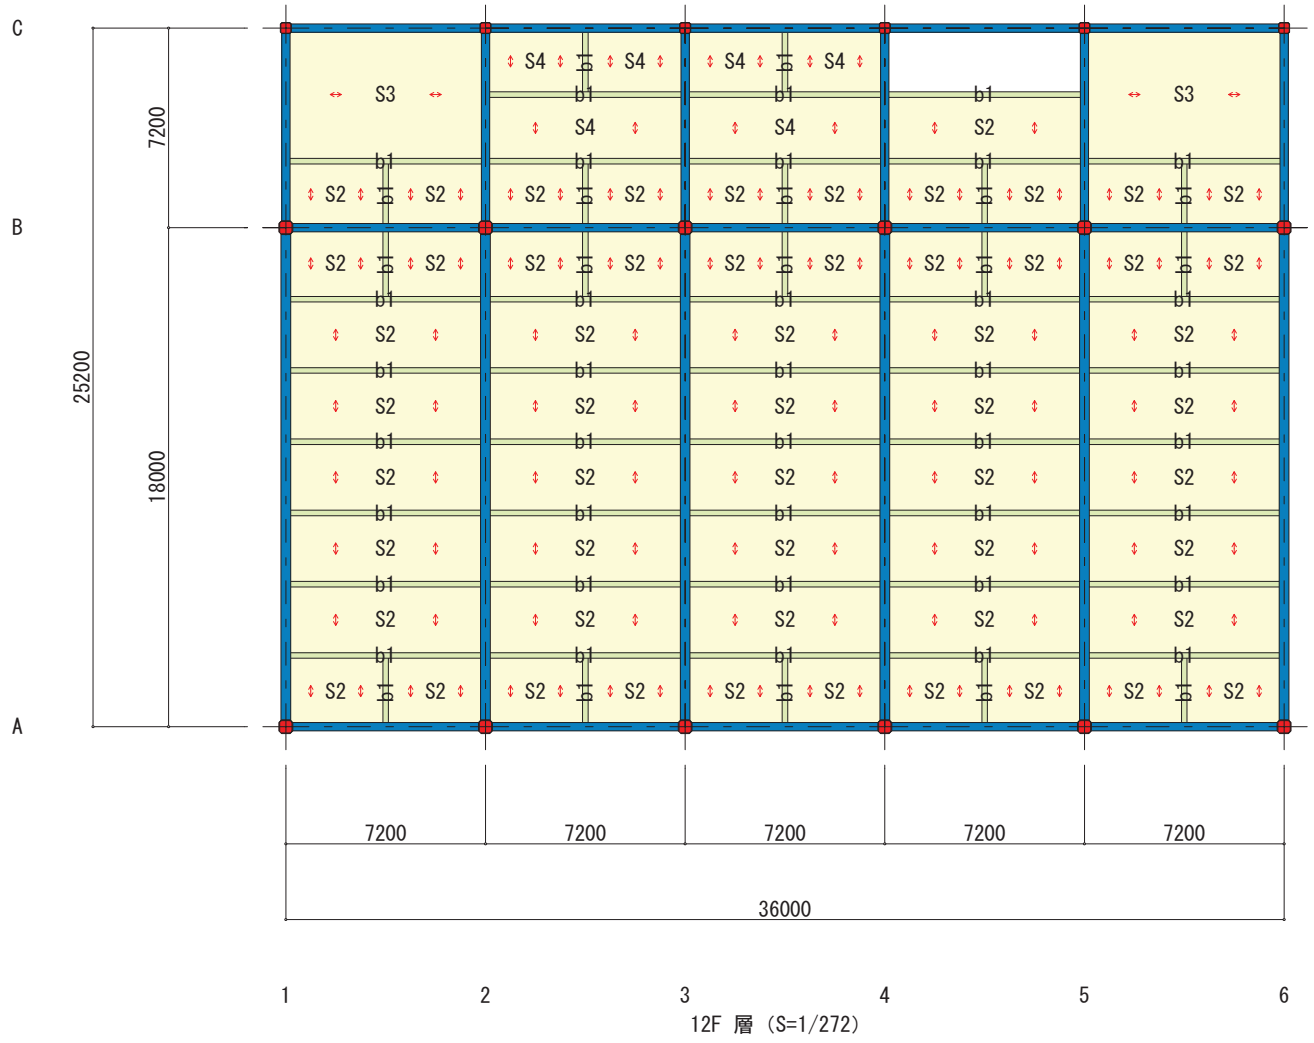
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/272)

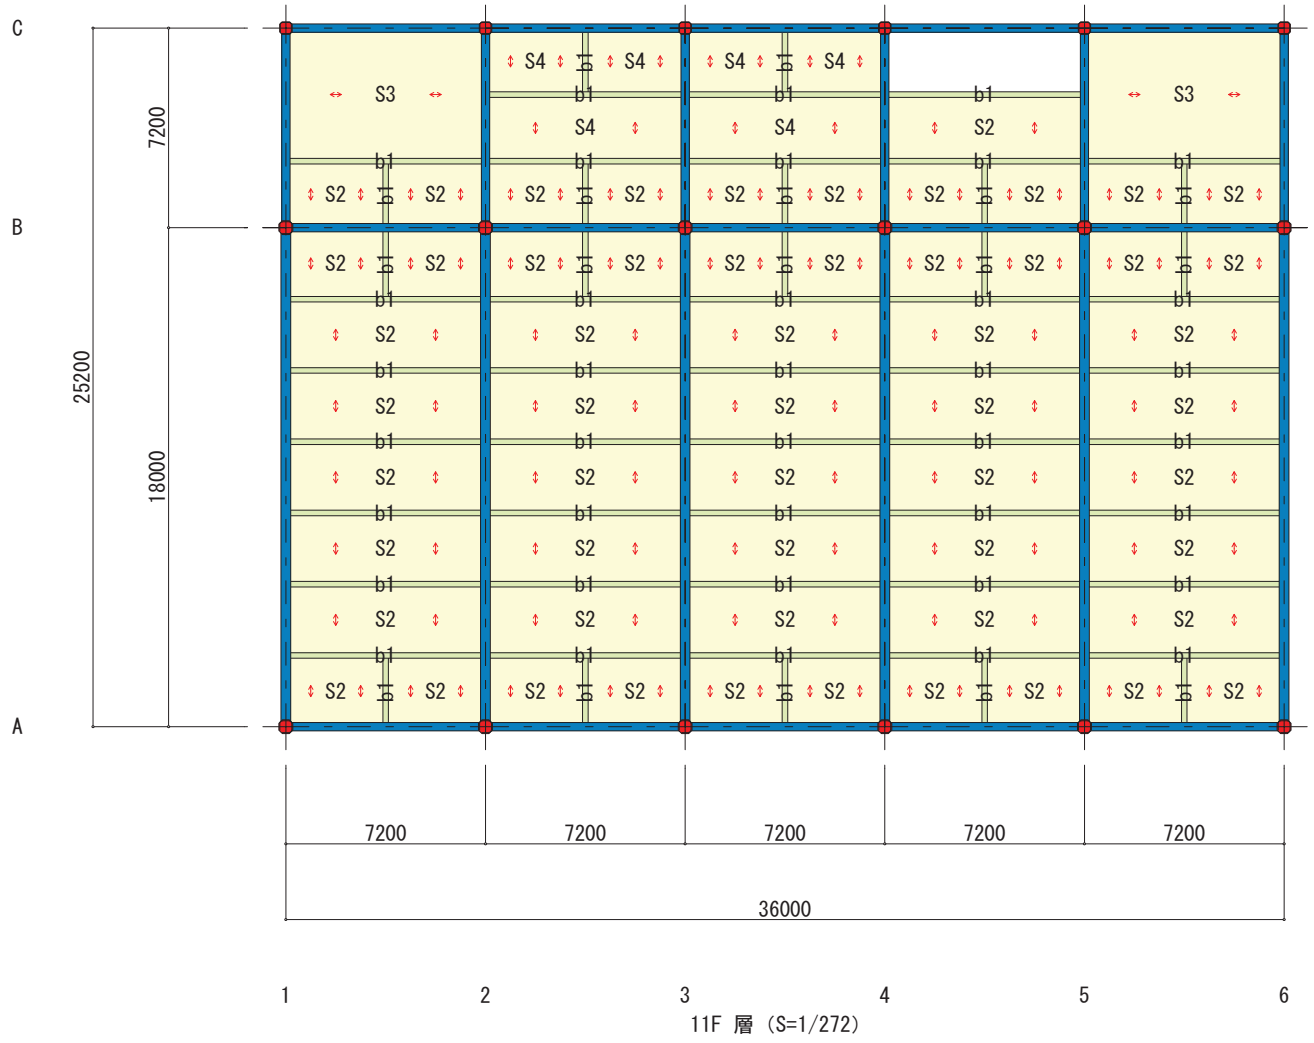
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


11F 層 (S=1/272)

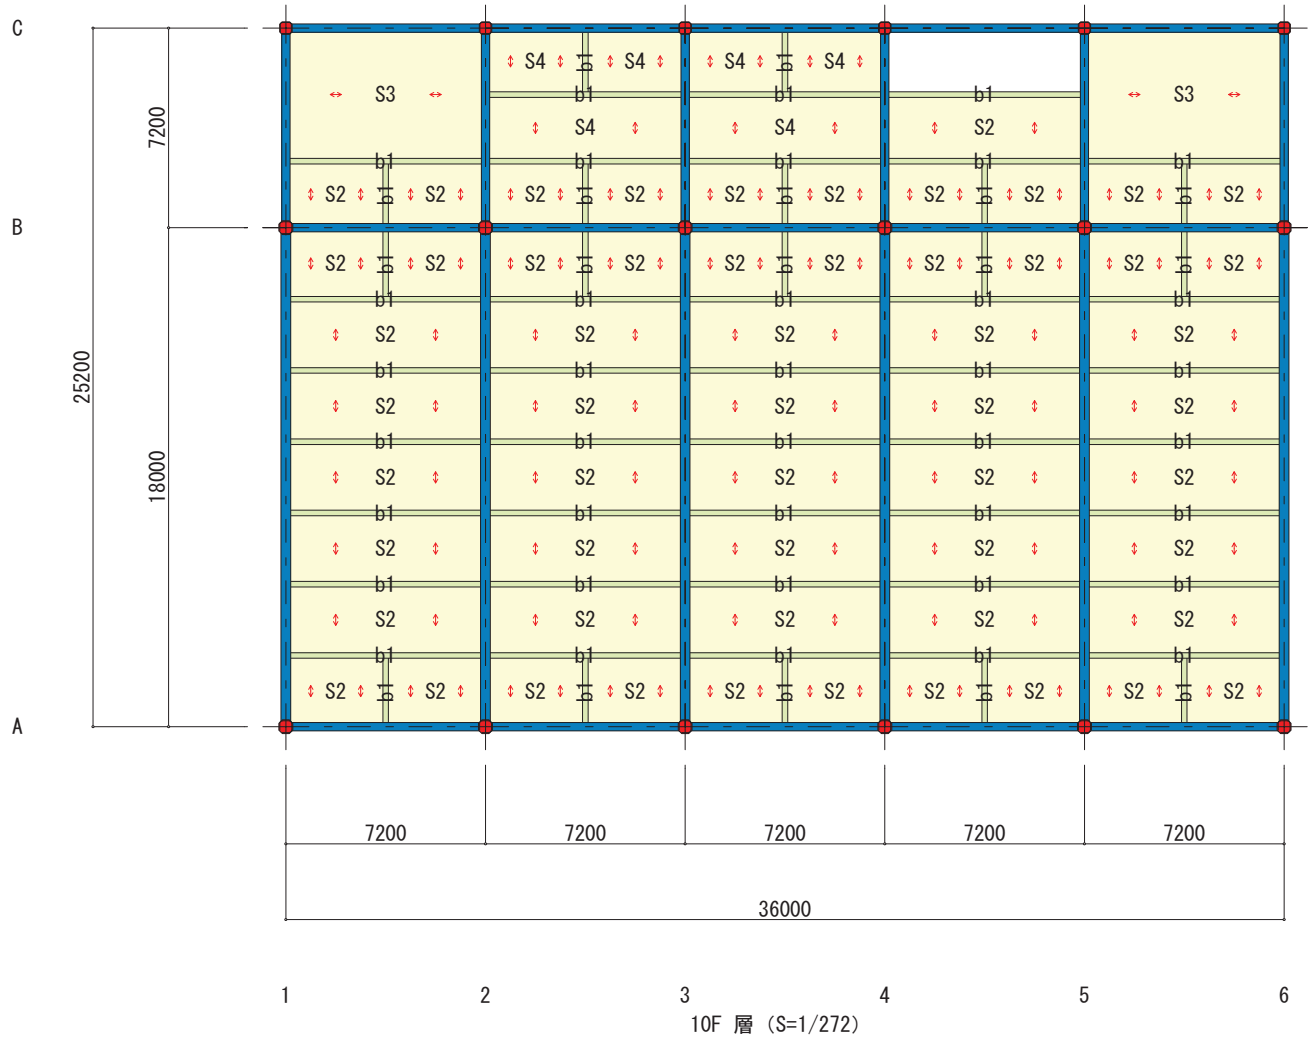
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

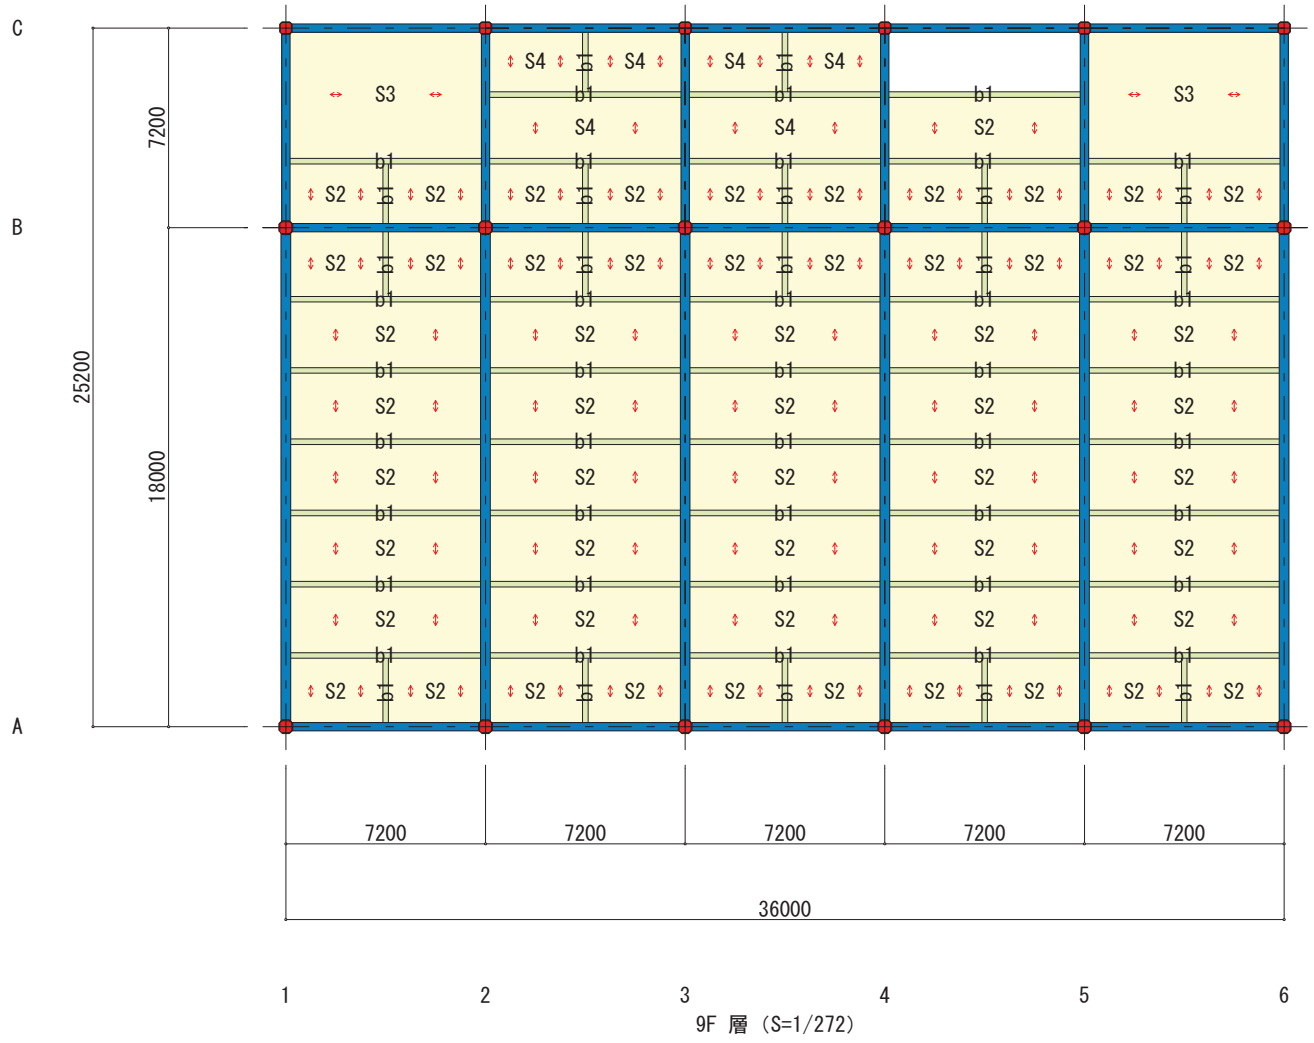
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/272)

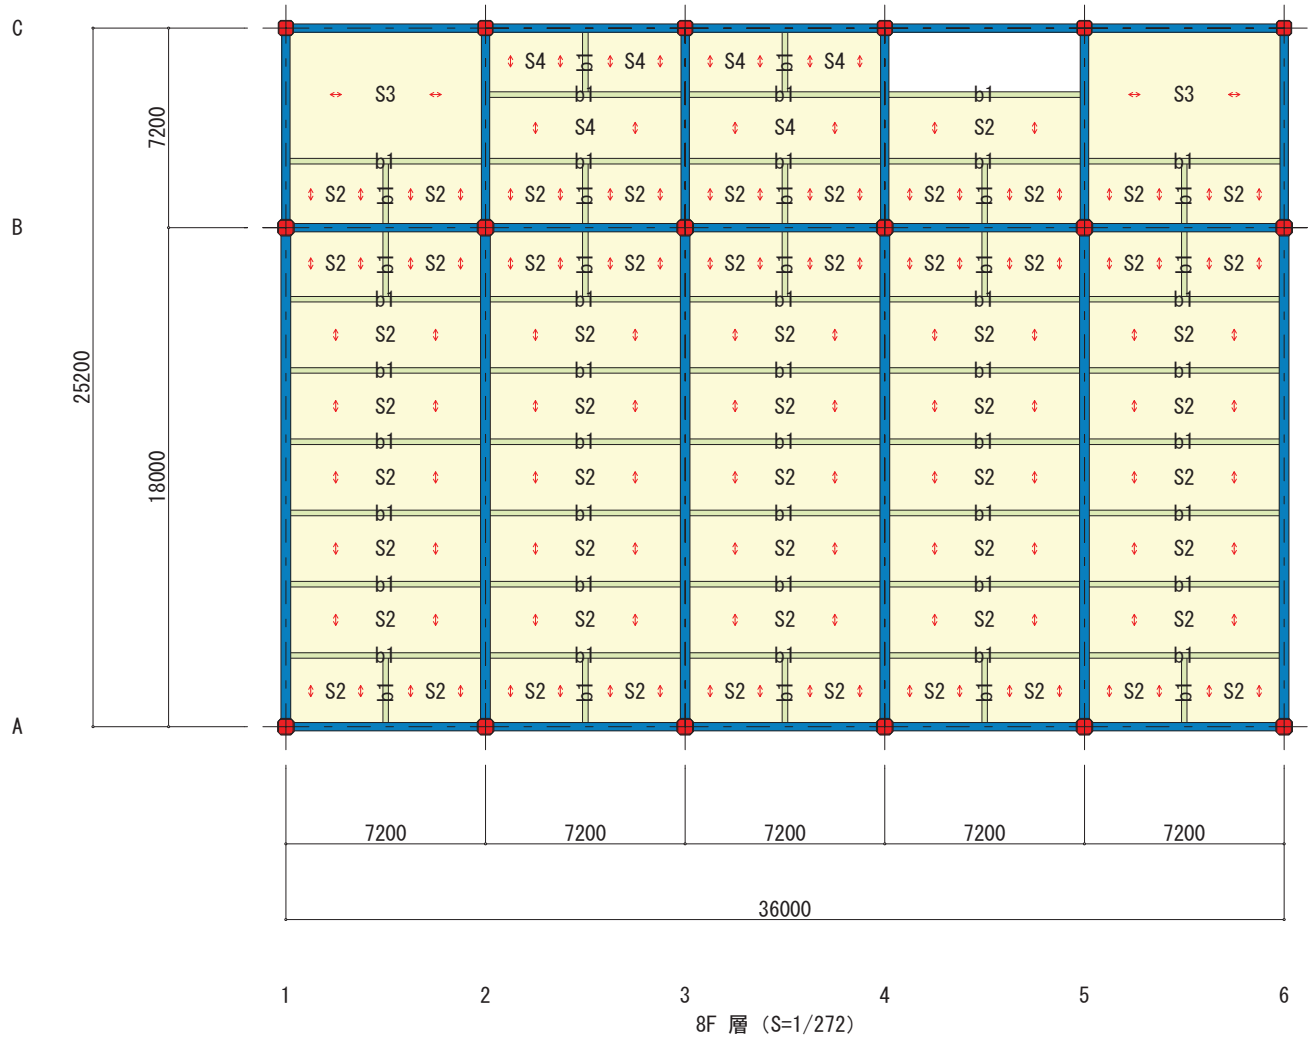
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/272)

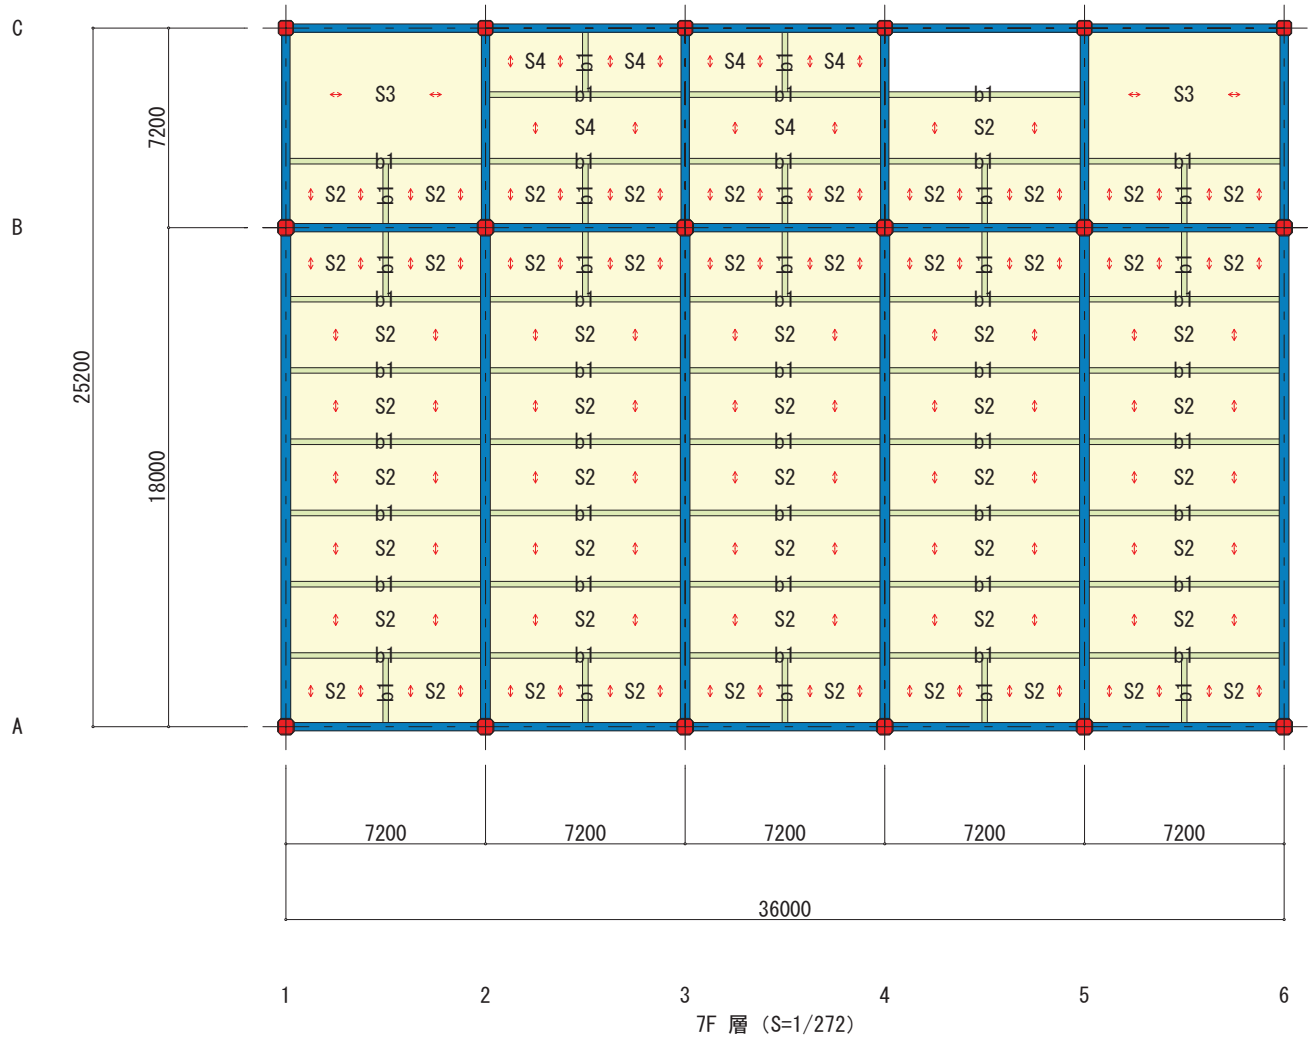
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

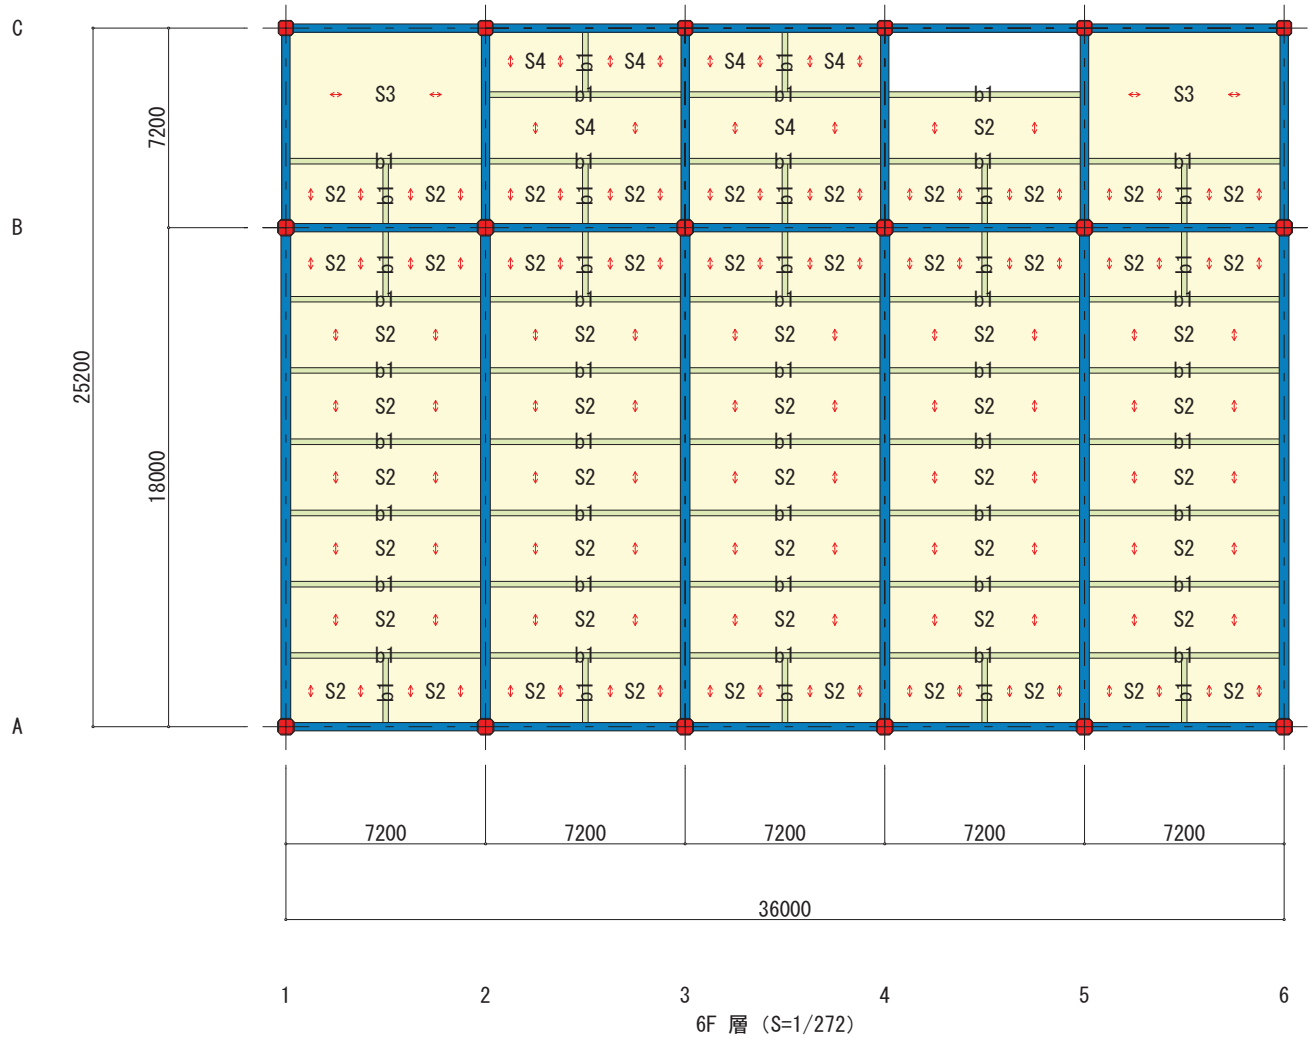
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/272)

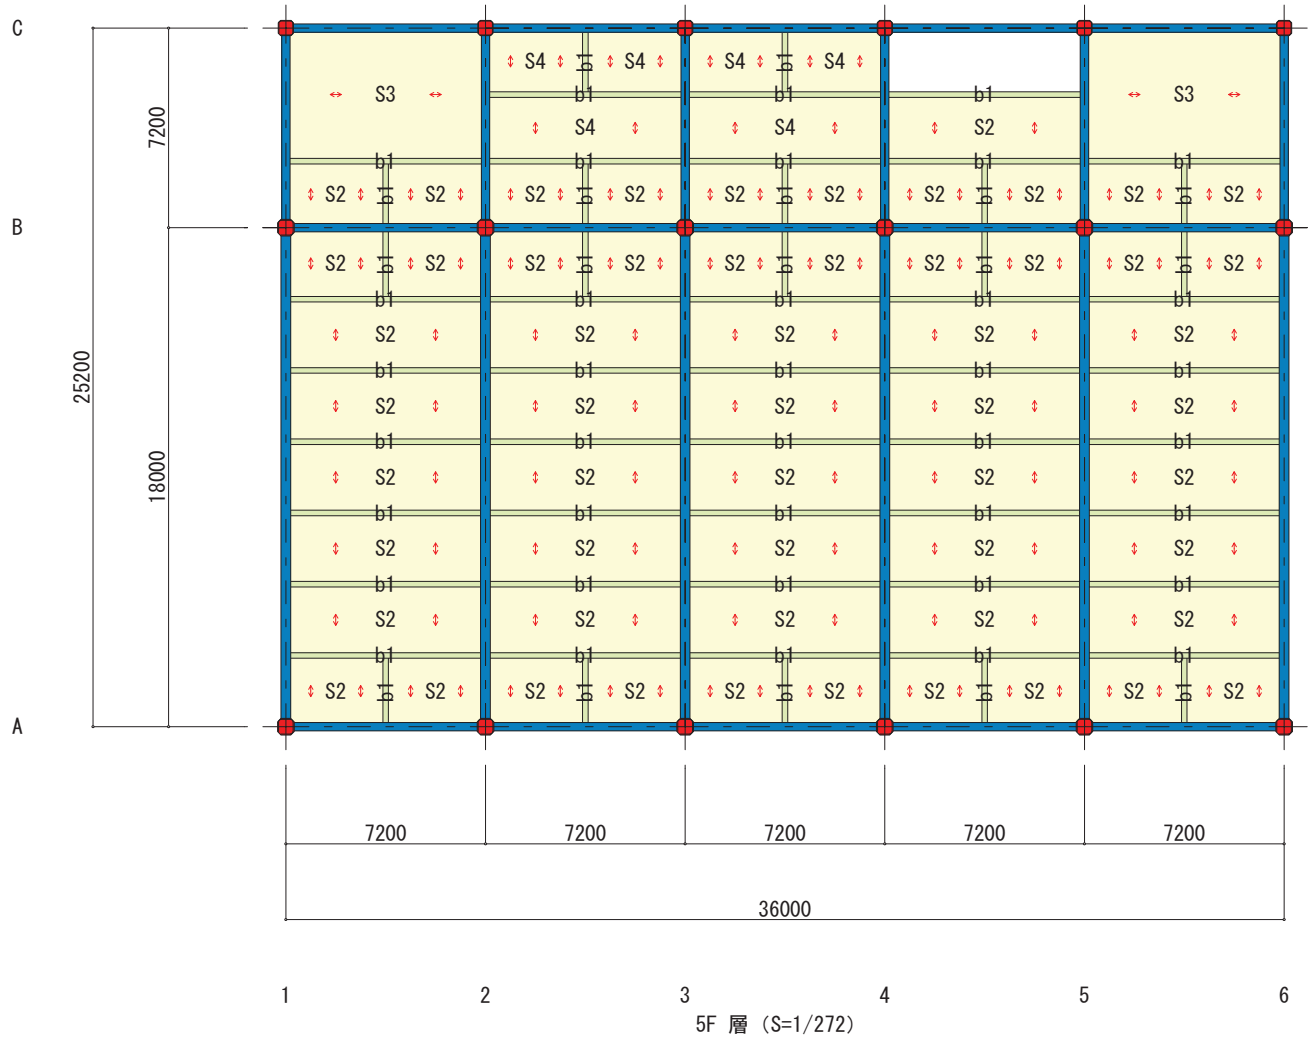
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/272)

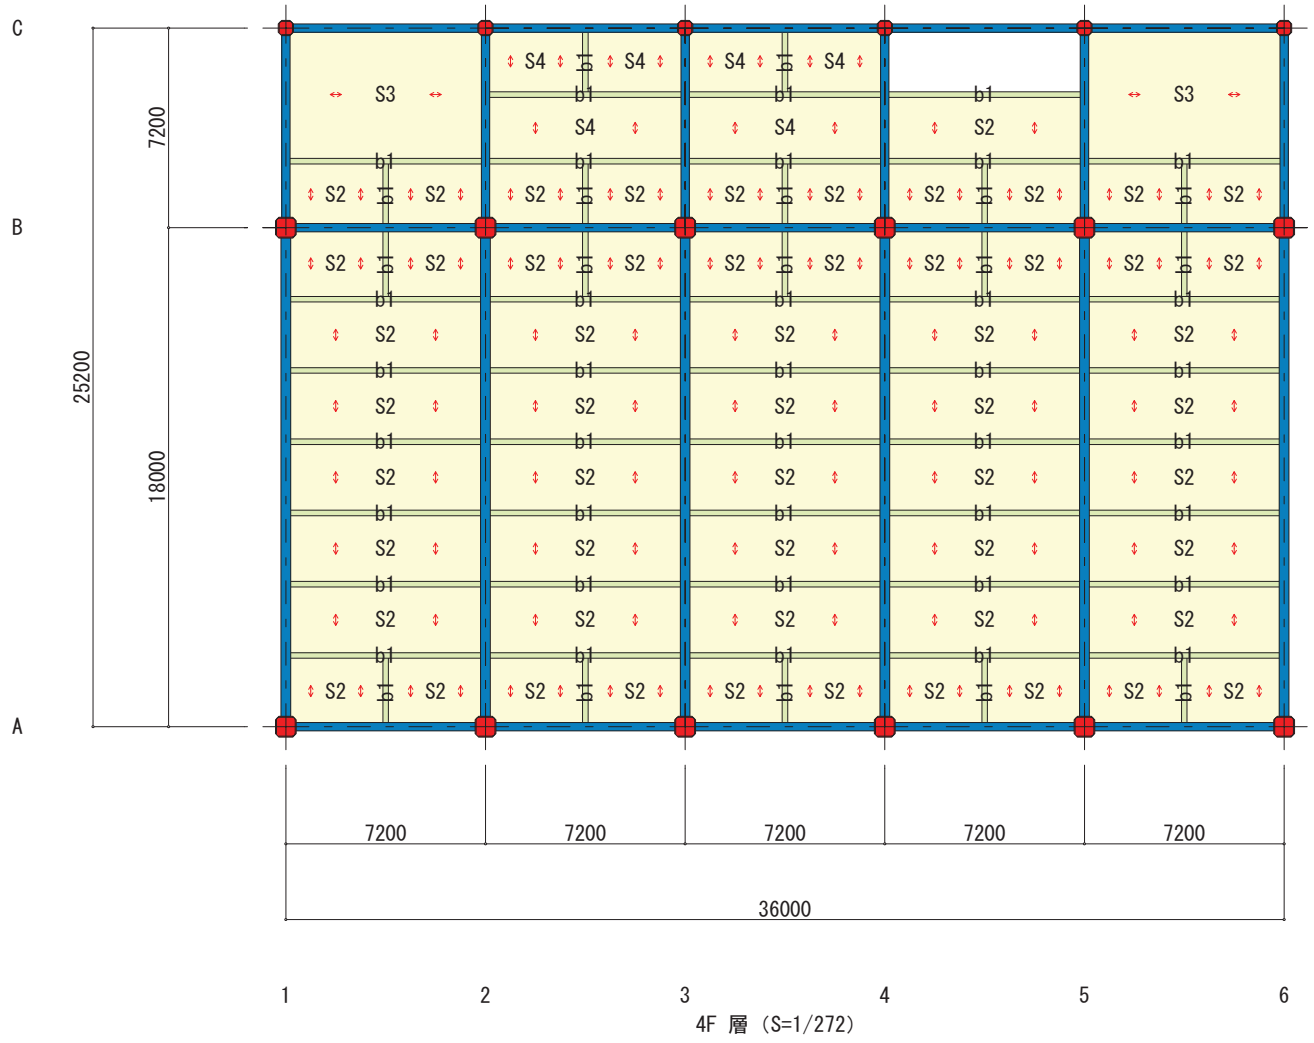
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/272)

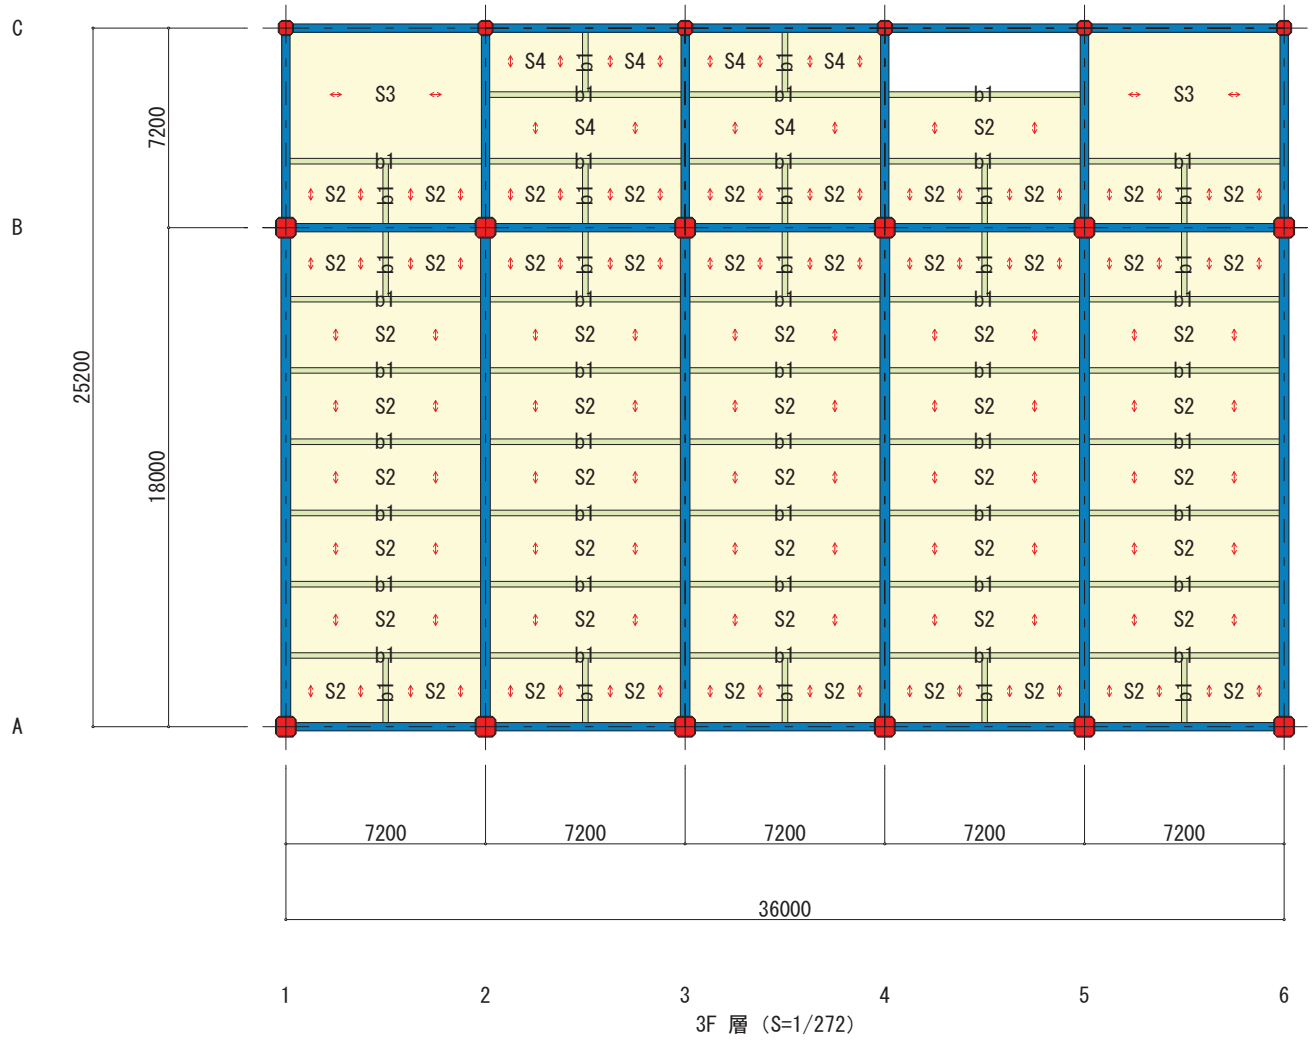
C
B
A
7200
18000
25200
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/272)

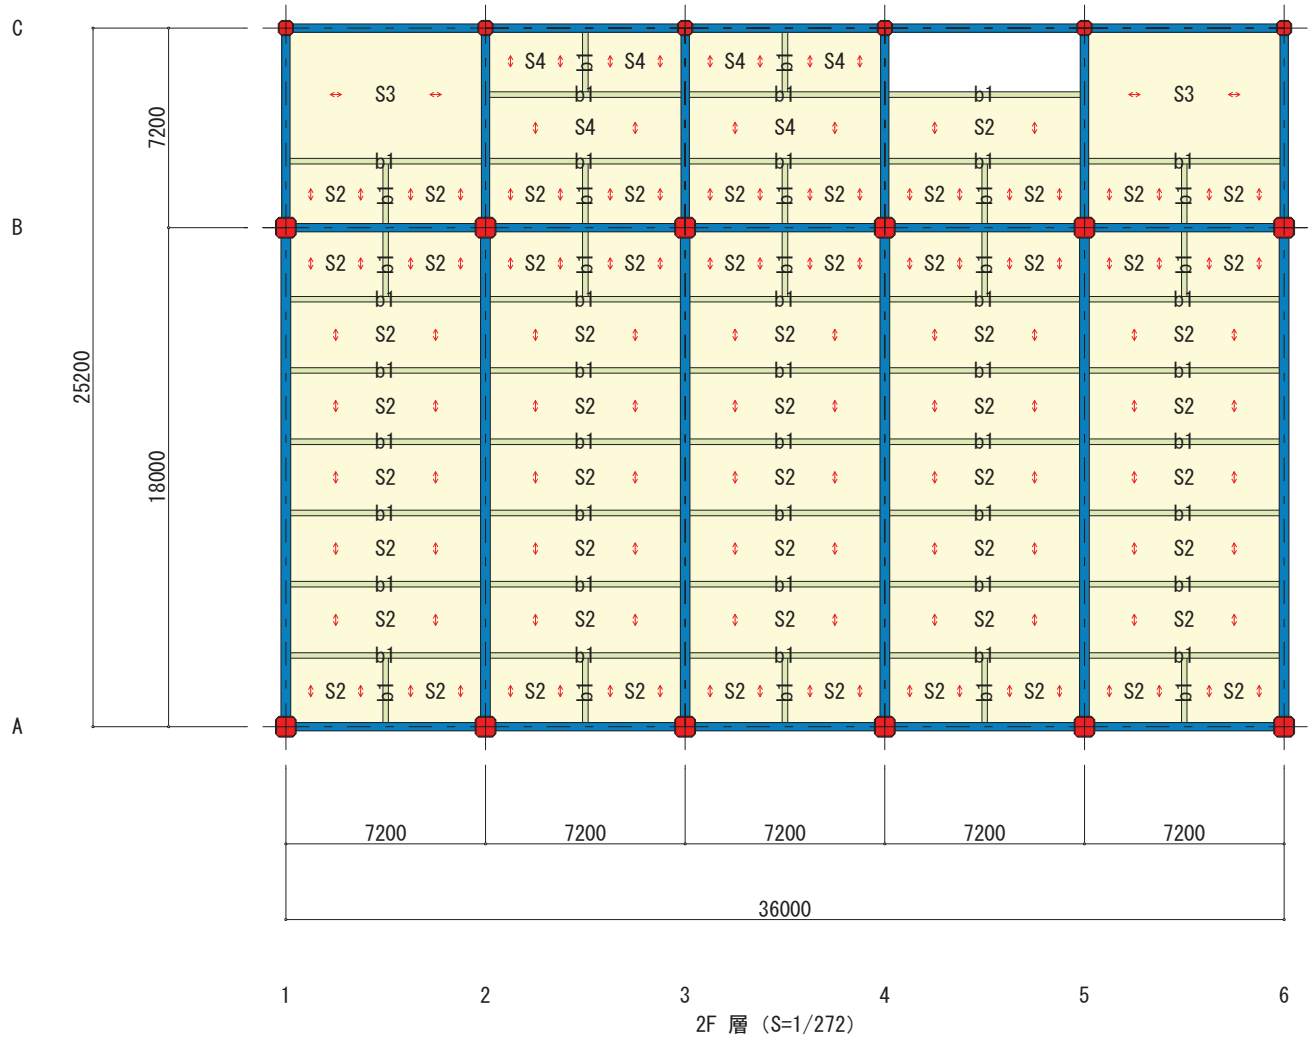

C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

2F 層 (S=1/272)

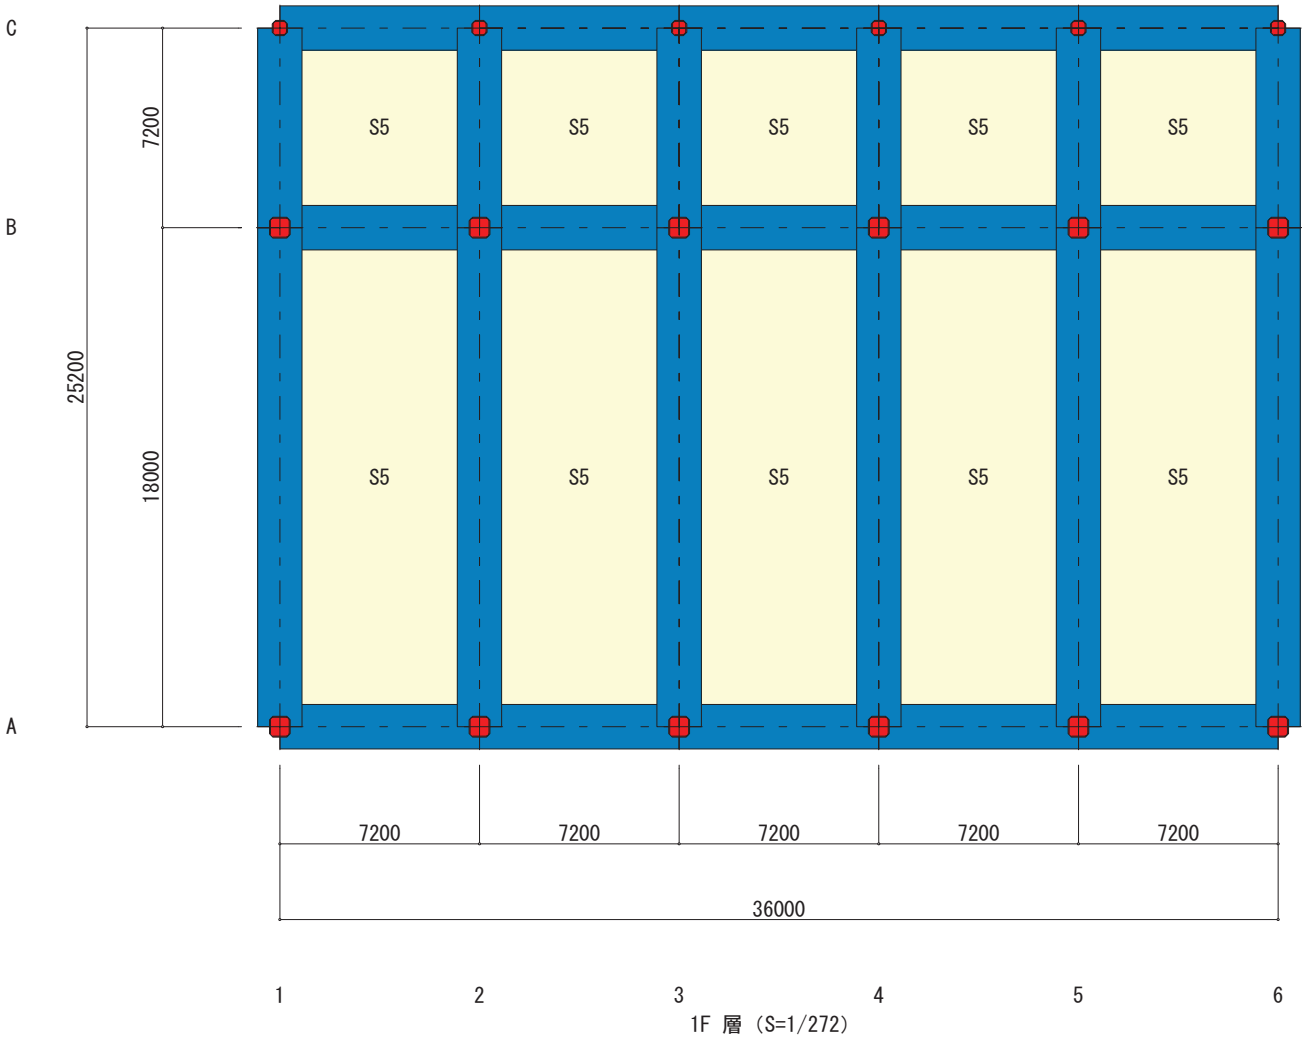


I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

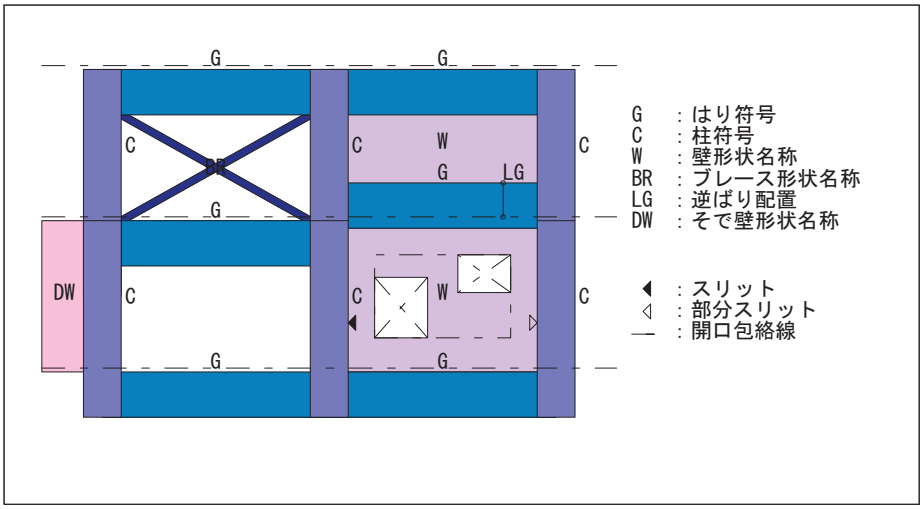




15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
56000
4000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/280)

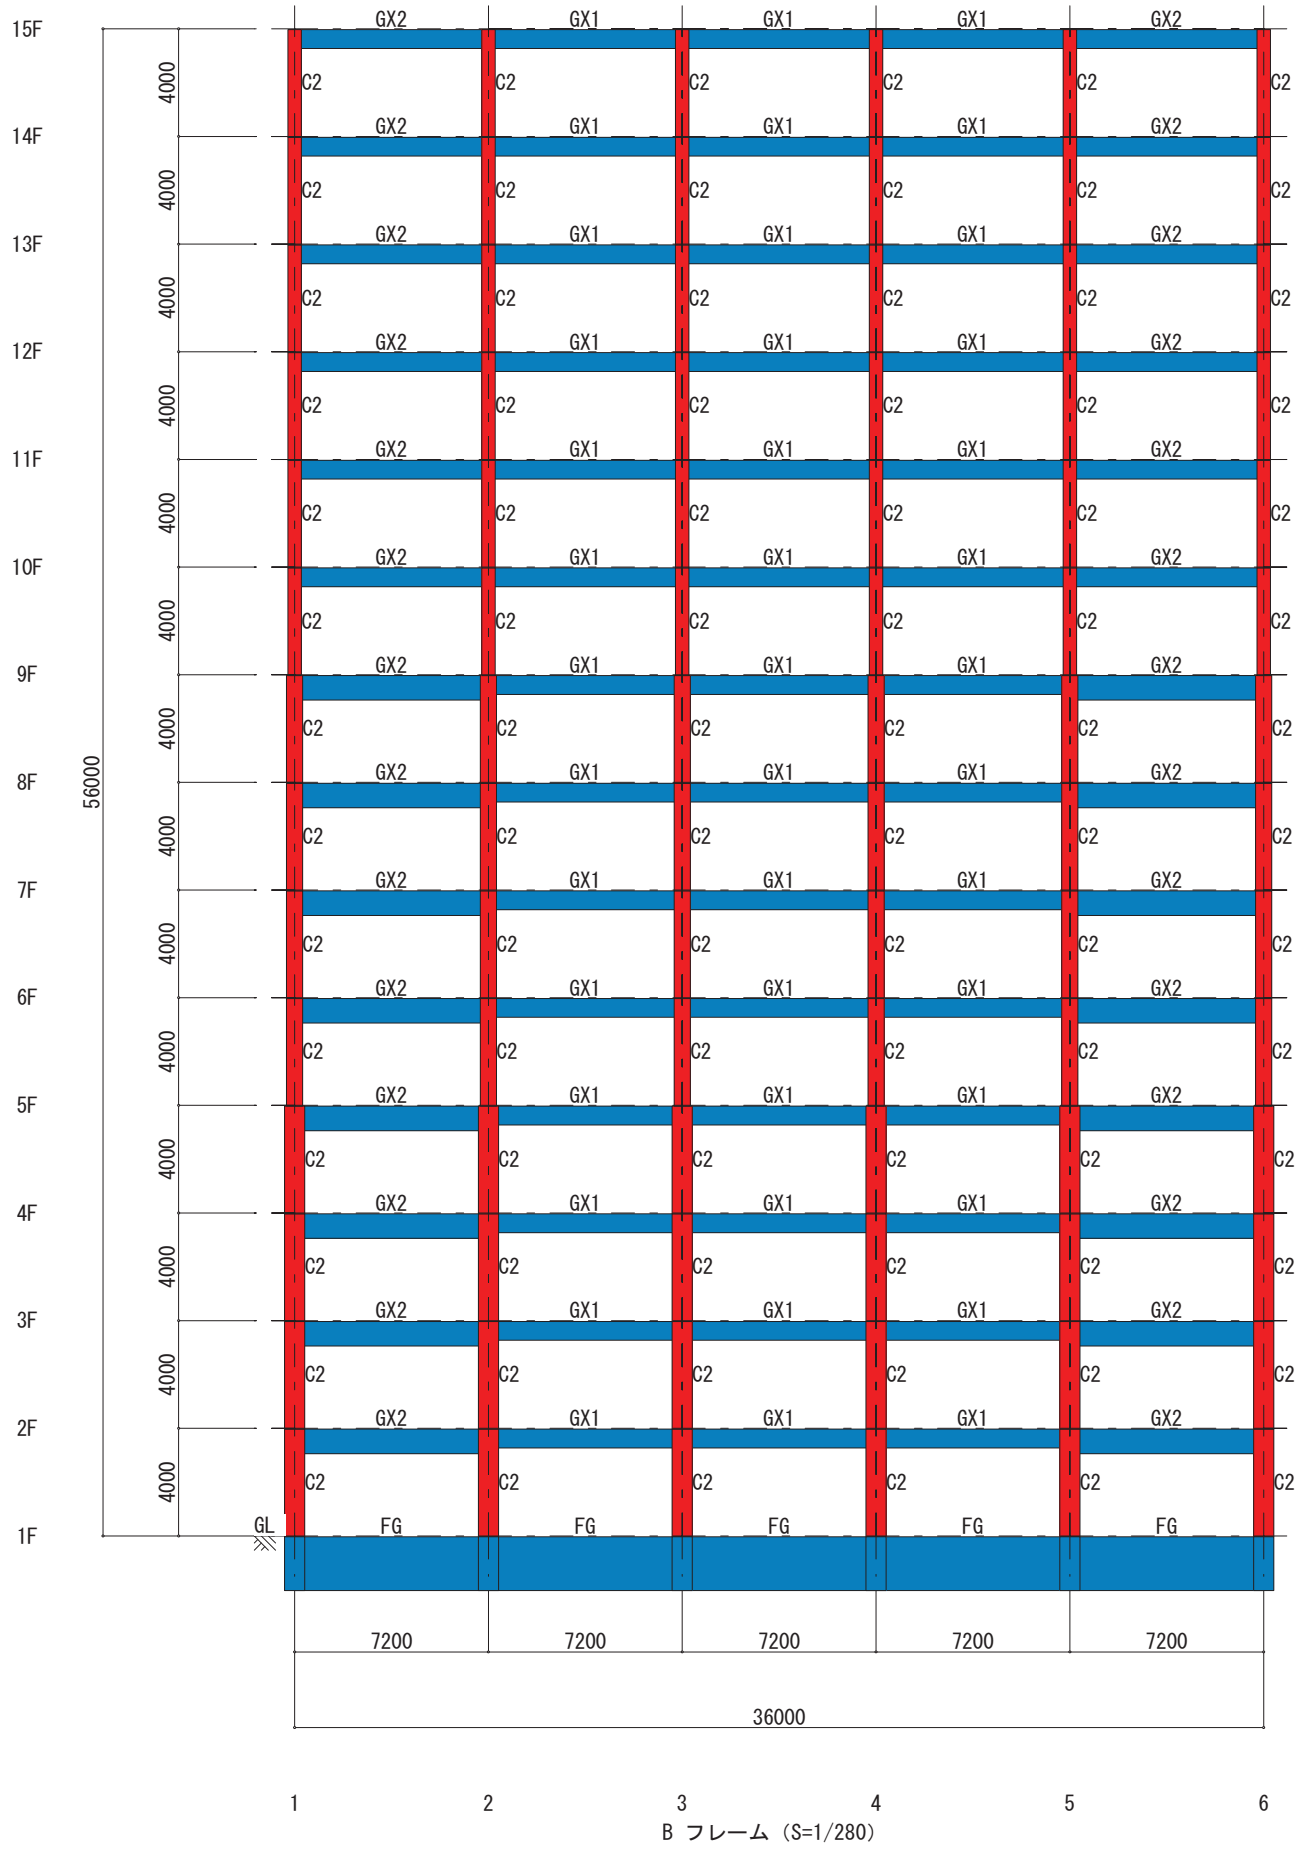

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
56000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/280)

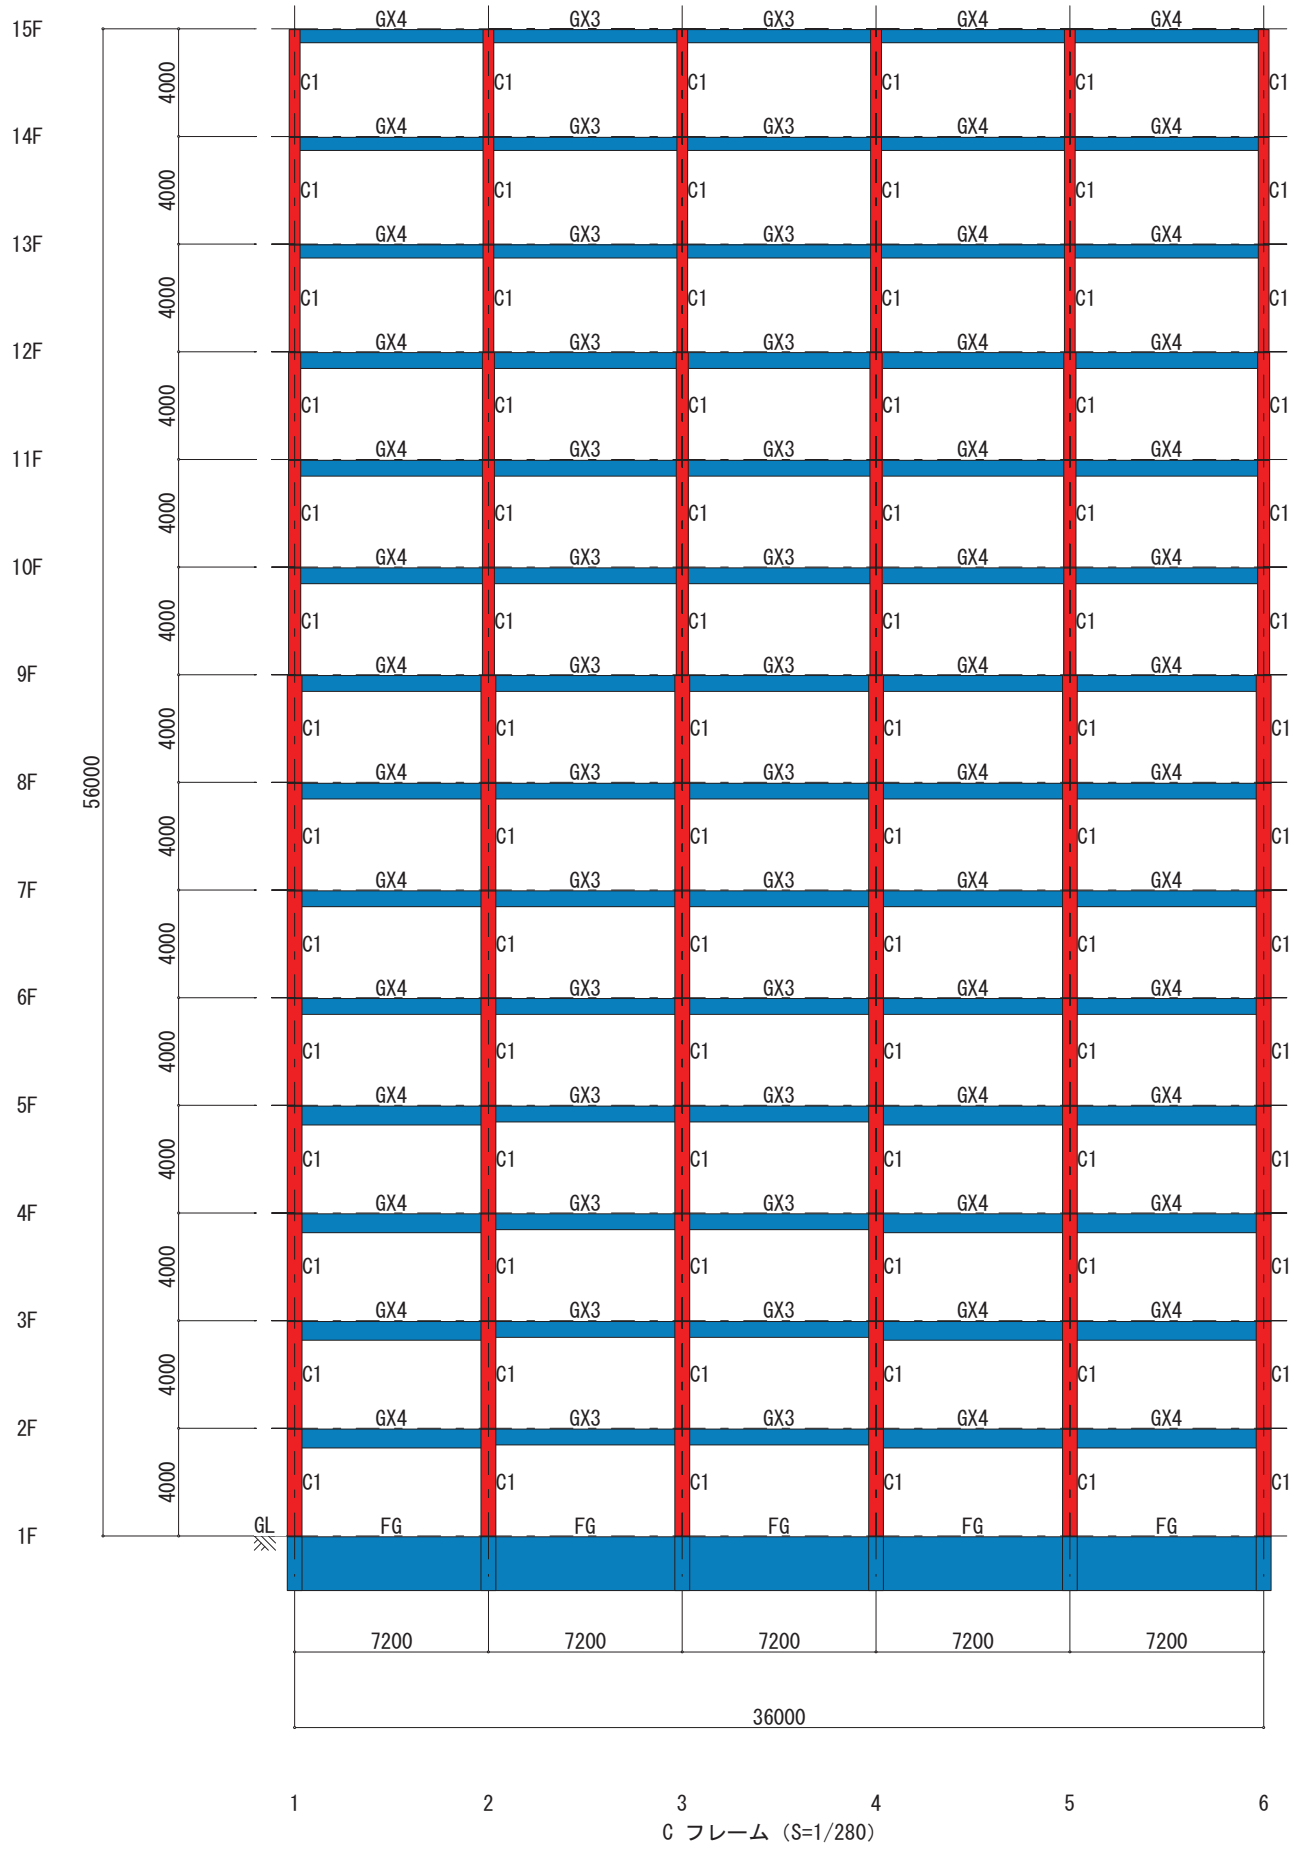

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
56000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/280)

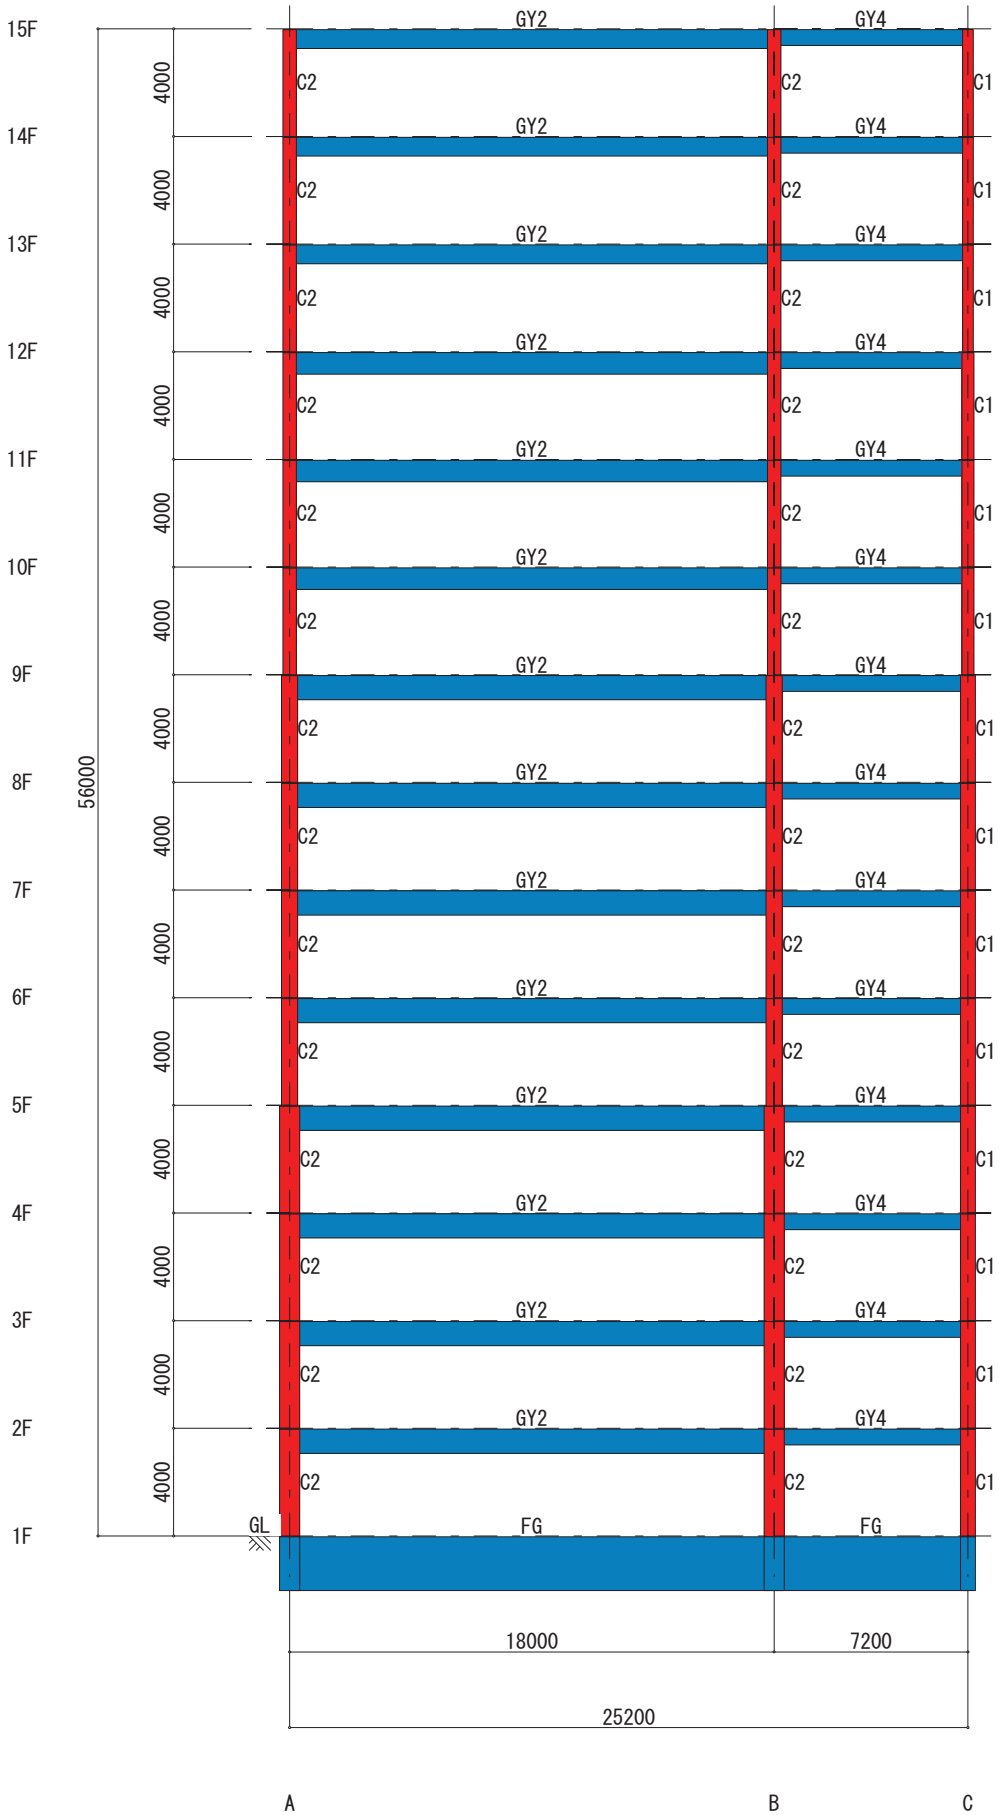
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
56000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/280)

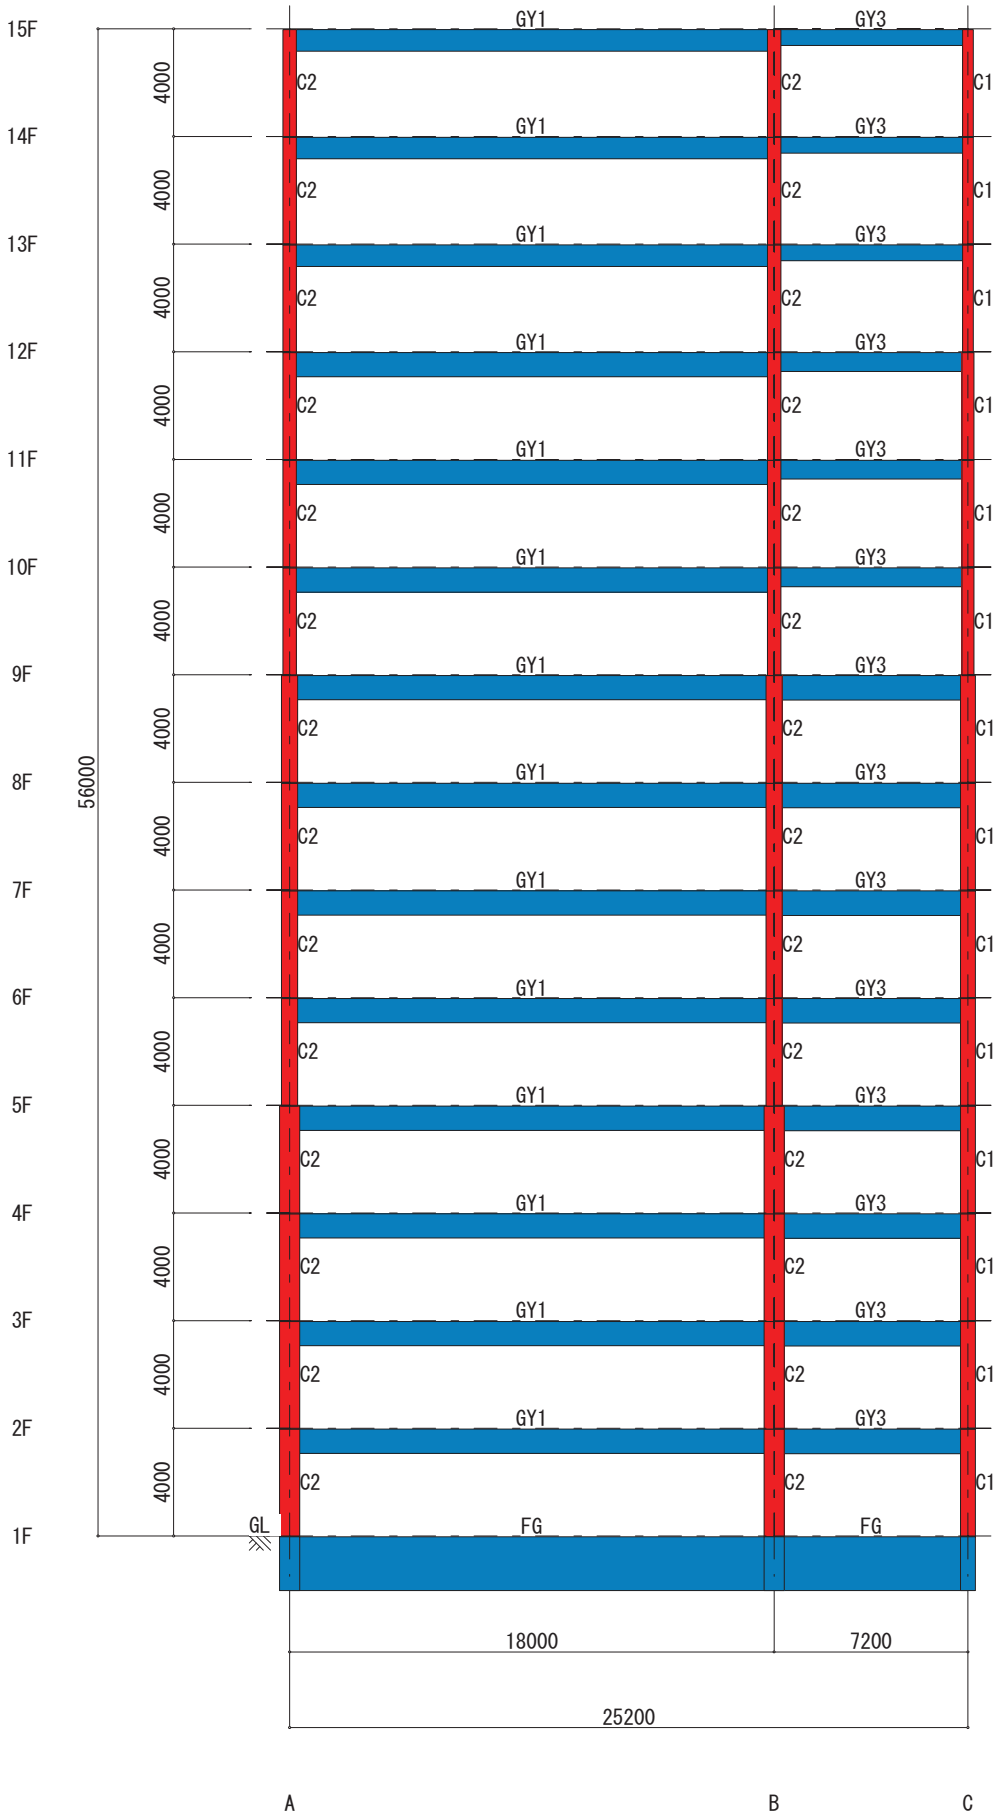
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
56000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/280)

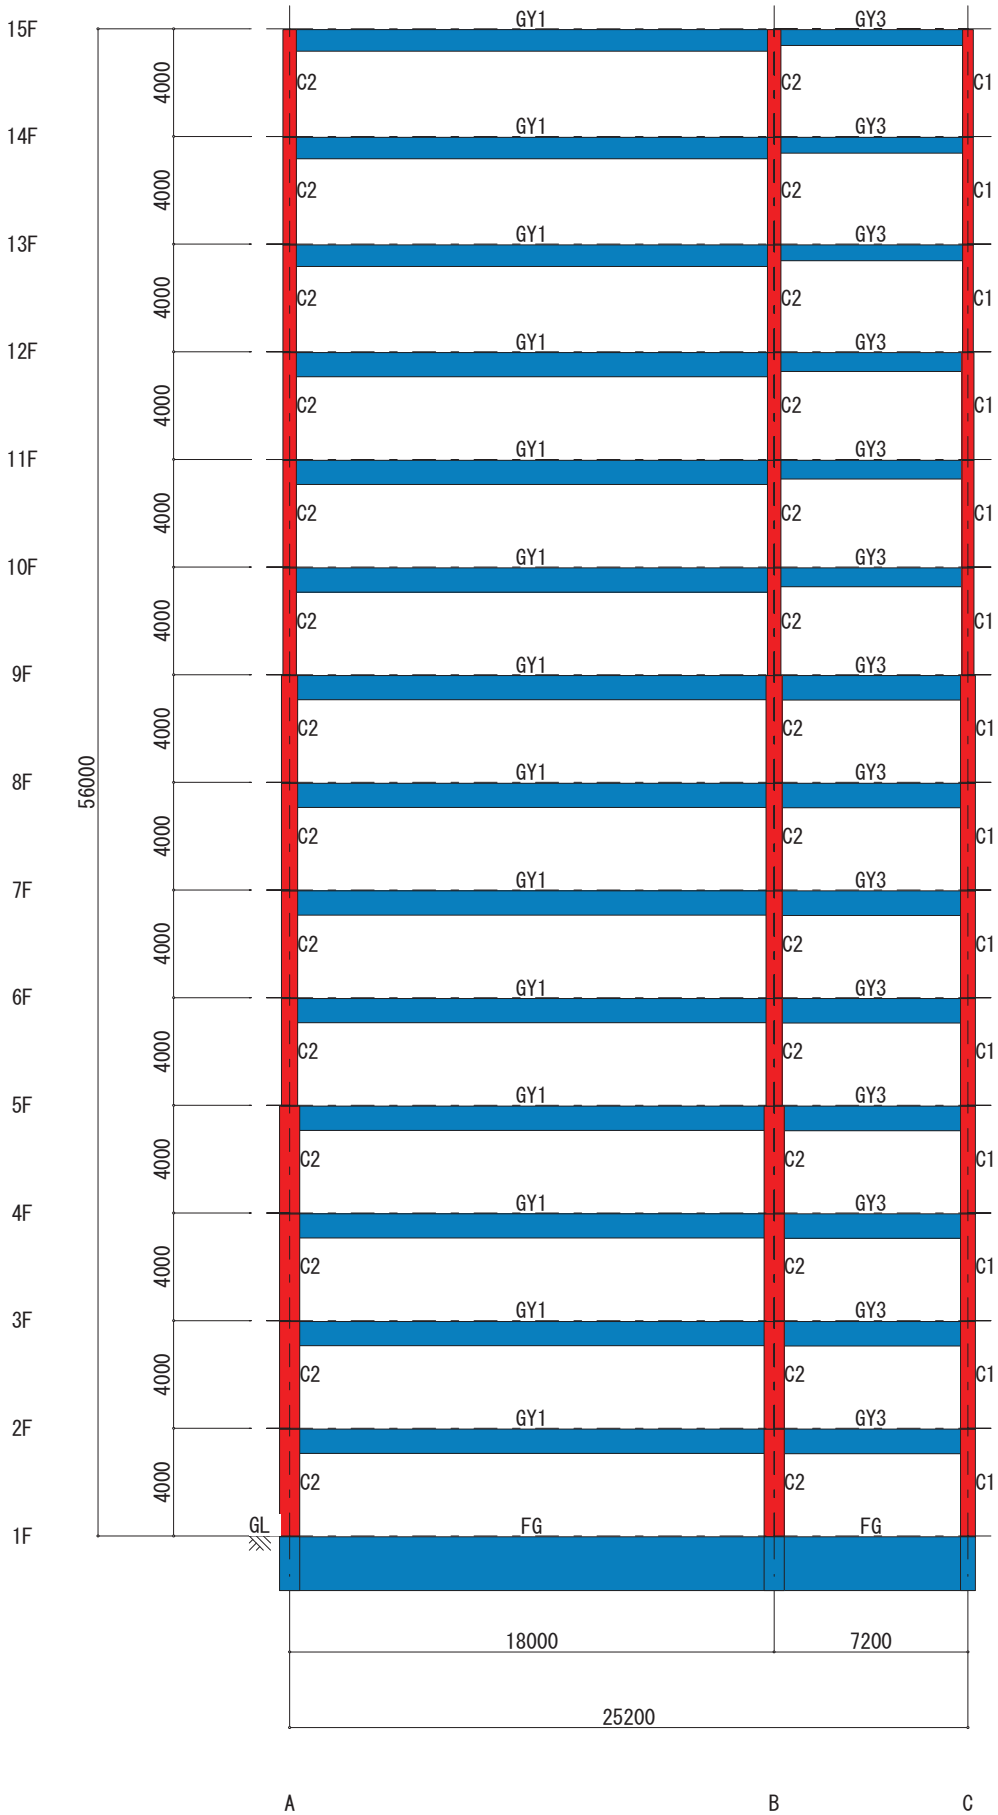
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
56000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/280)

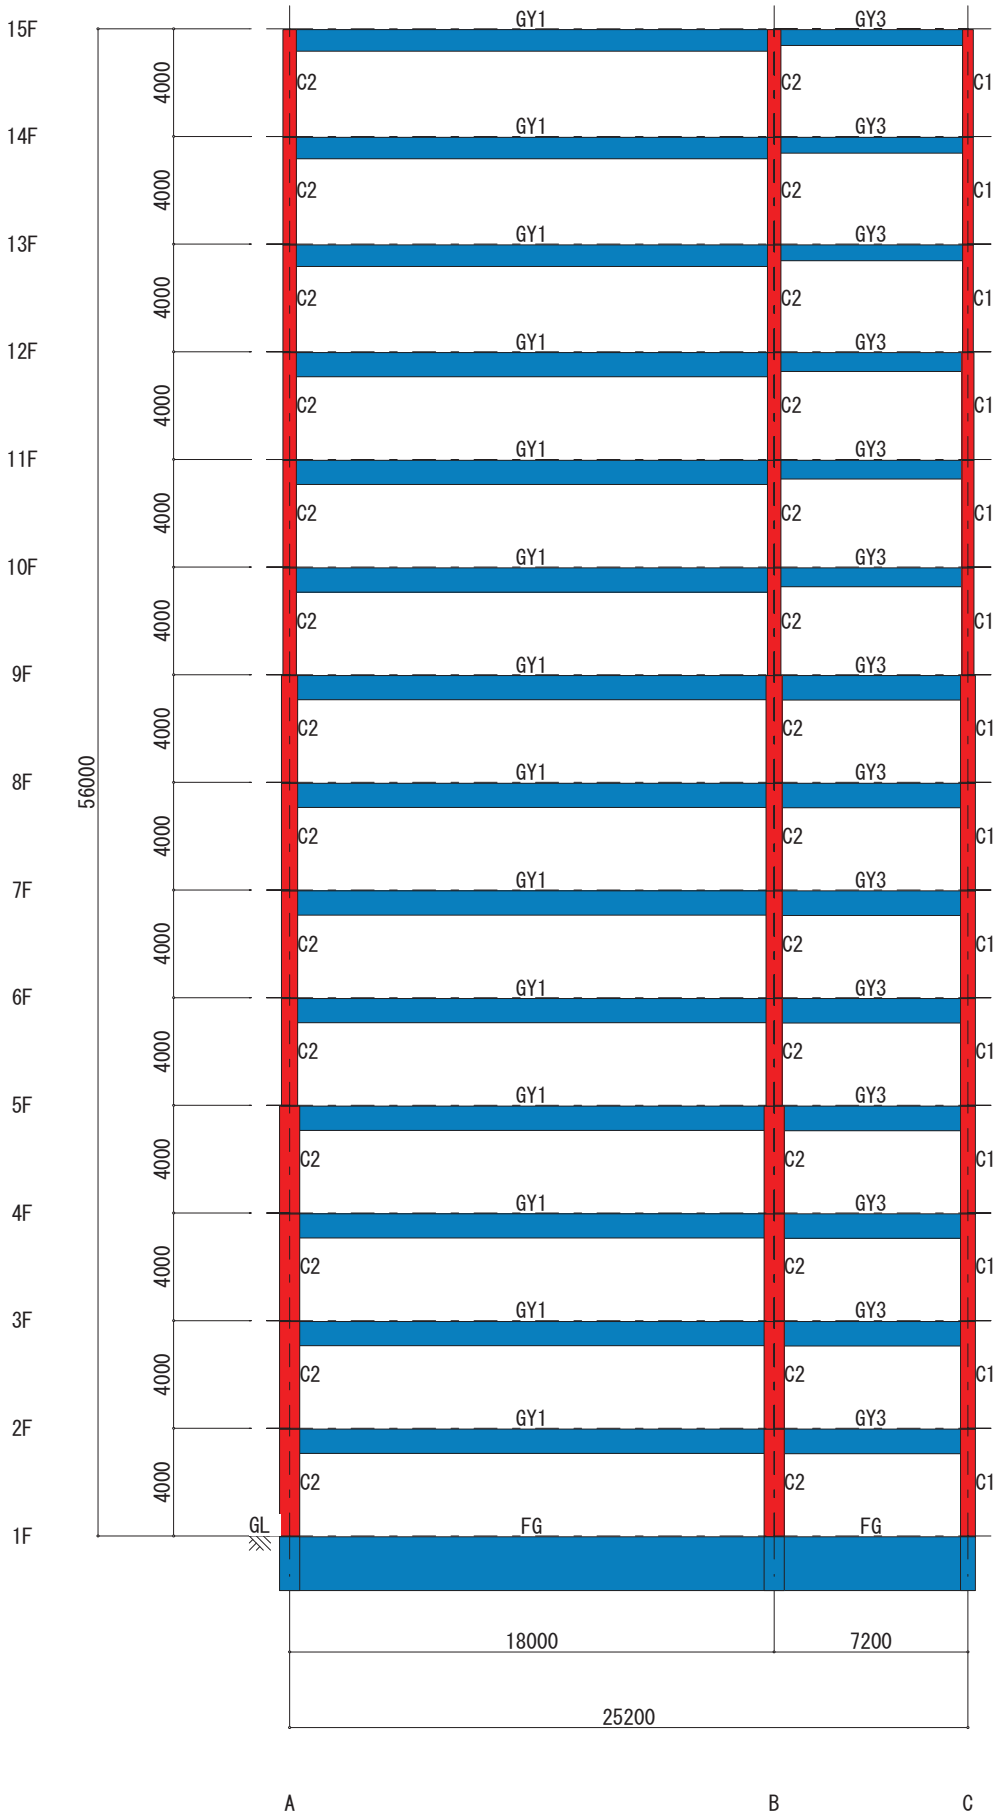
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
56000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/280)

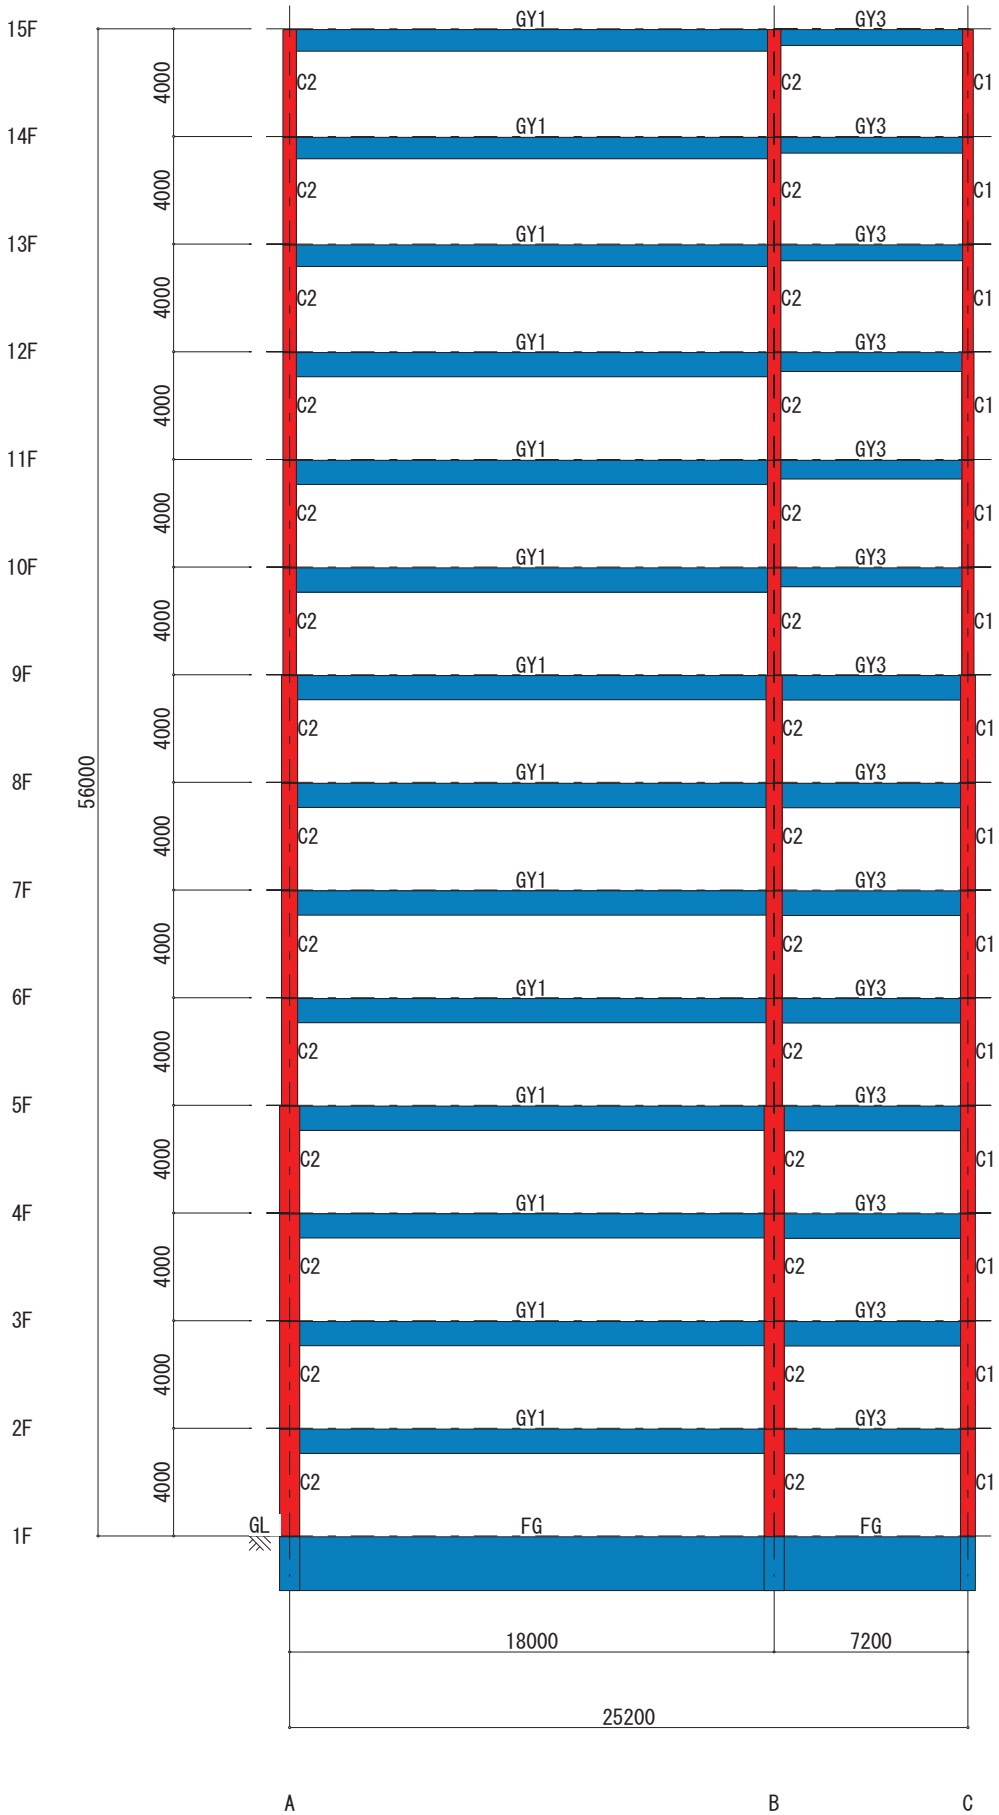
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
56000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/280)

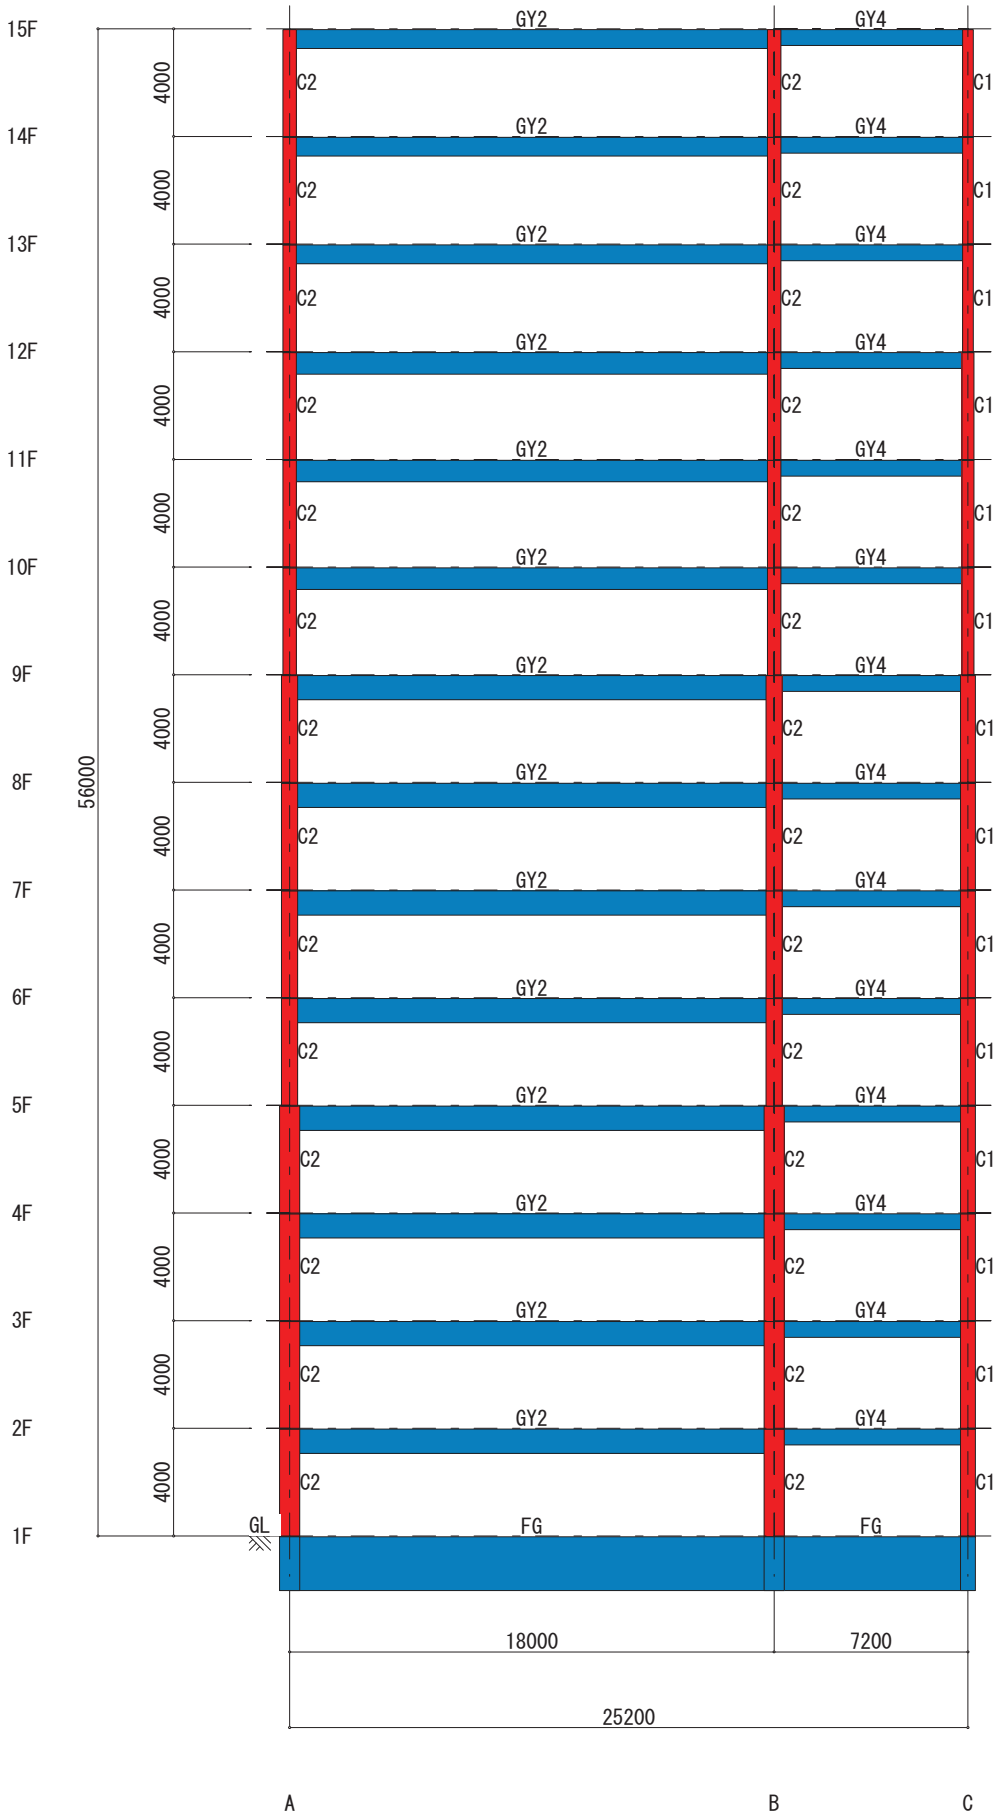

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
56000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/280)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

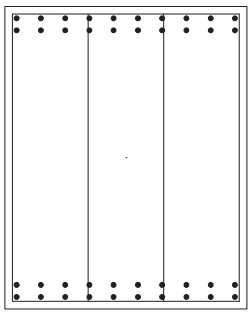符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		160 x 200
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー
上端筋	1段筋	10-D32
	2段筋	10-D32
下端筋	2段筋	10-D32
	1段筋	10-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		ー



b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ



符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX3	GX3	GX3
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX4	GX4	GX4	GX4
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY1
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x40(18)	H形-900x350x19x36(18)	H形-900x350x19x36(18)	H形-800x350x19x32(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY2	GY2
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x32(18)	H形-900x350x19x32(18)	H形-800x350x19x28(18)	H形-700x350x14x25(18)
接合部名称	端部				
	継手				


符 号		GY3	GY3	GY3	GY3
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY4	GY4	GY4	GY4
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C1
階		1F - 4F	5F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-550x550x36(126)	角鋼-550x550x25(87.5)	角鋼-450x450x25(87.5)	角鋼-400x400x16(56)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2	C2	C2
階		1F - 4F	5F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-750x750x36(126)	角鋼-600x600x36(126)	角鋼-500x500x36(126)	角鋼-500x500x28(98)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	257.0	b1
			S2	257.0	b1
			S2	257.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	257.0	b1
			c	1028.0	b1
			S2	257.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	257.0	b1
			d	1028.0	b1
			S1	257.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	257.0	b1
			S1	257.0	b1
			S1	257.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-15F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ
13F-15F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-12F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-15F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[＊ : D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　：　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
　　：　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力


I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量




I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▨：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管箱形		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▨：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
15F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	--	---	---	-----	----
14F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
1F	--	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	-----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)


地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 1.680　(h(0.02+0.01α) による)	T = 1.680　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.571	Rt = 0.571
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.114	Ci = 0.114

I-3.8　特殊荷重


I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
Ⓢ ：特殊スラブ荷重
Ⓙ ：特殊節点荷重
Ⓦ ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重


・特殊スラブ荷重･特殊小ばり荷重･追加重量･特殊節点荷重

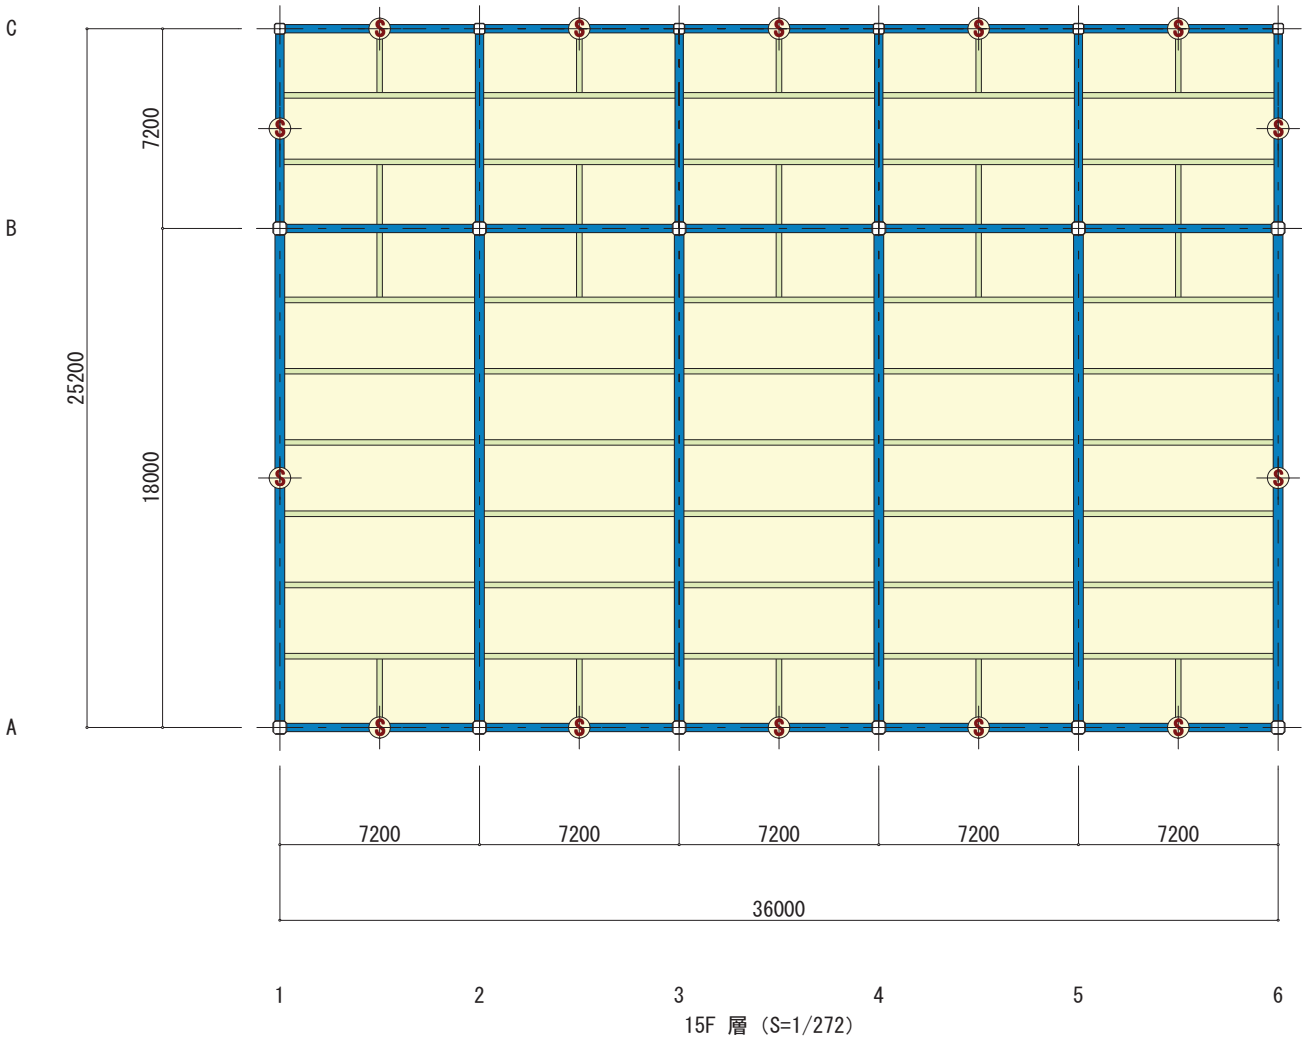


15F 層 (S=1/272)

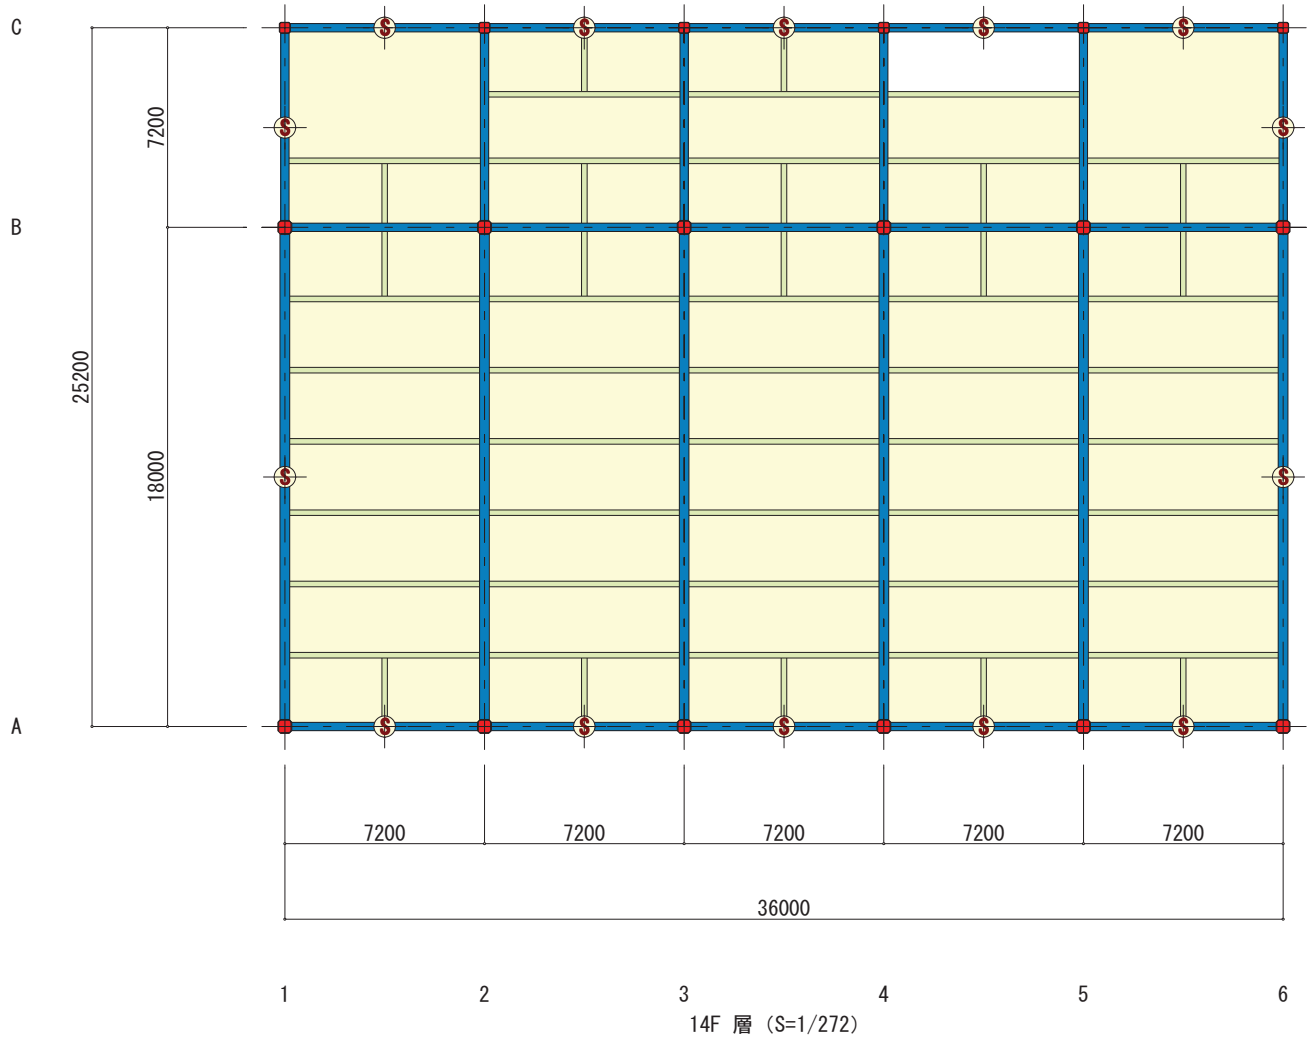


14F 層 (S=1/272)

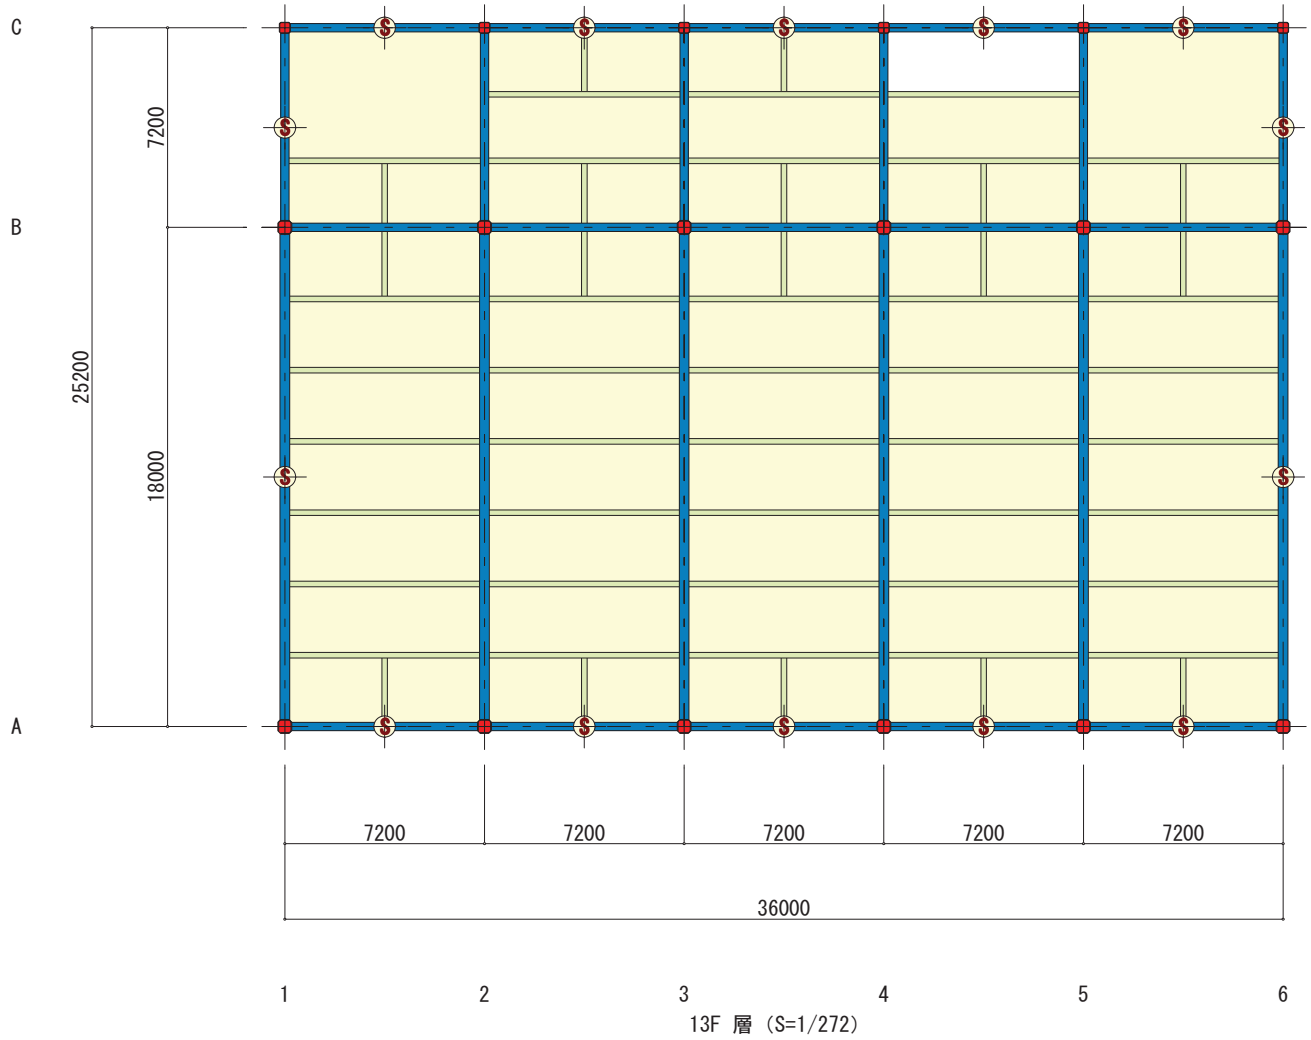


13F 層 (S=1/272)

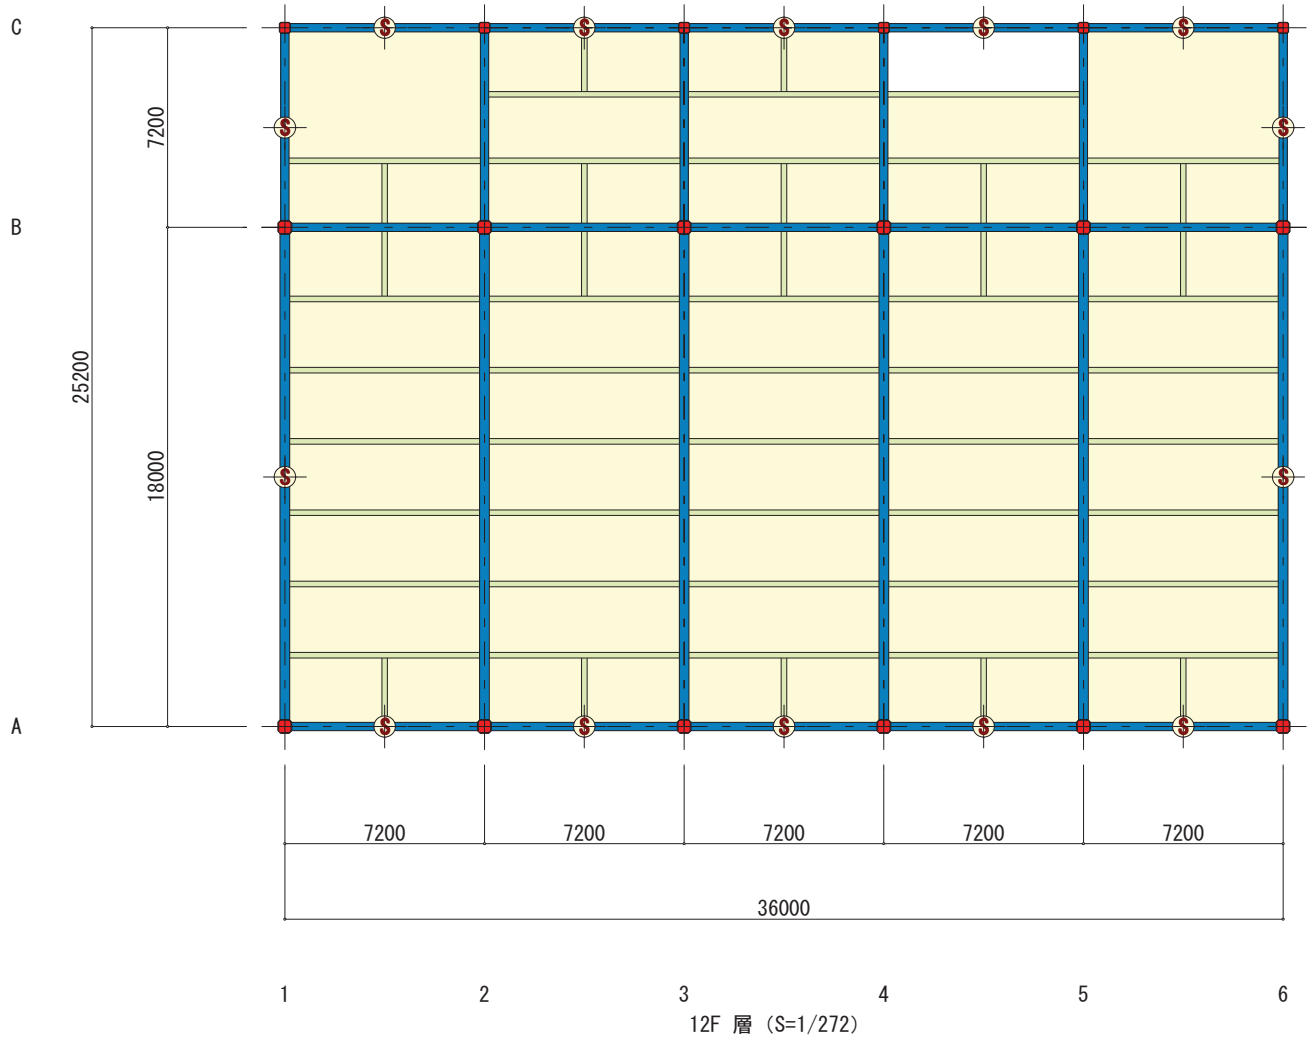


12F 層 (S=1/272)

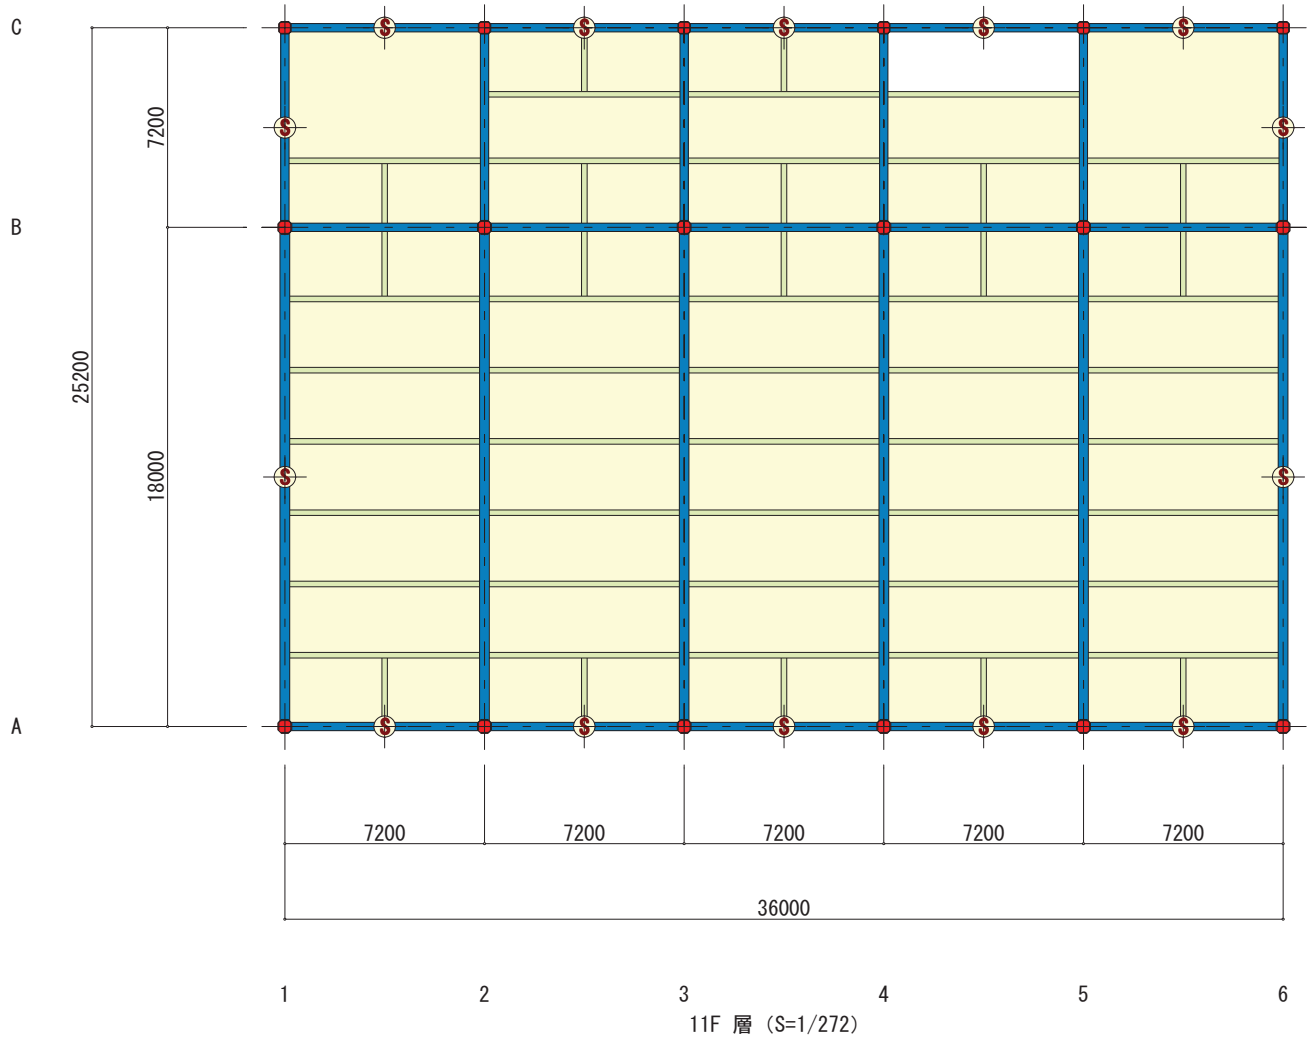


11F 層 (S=1/272)

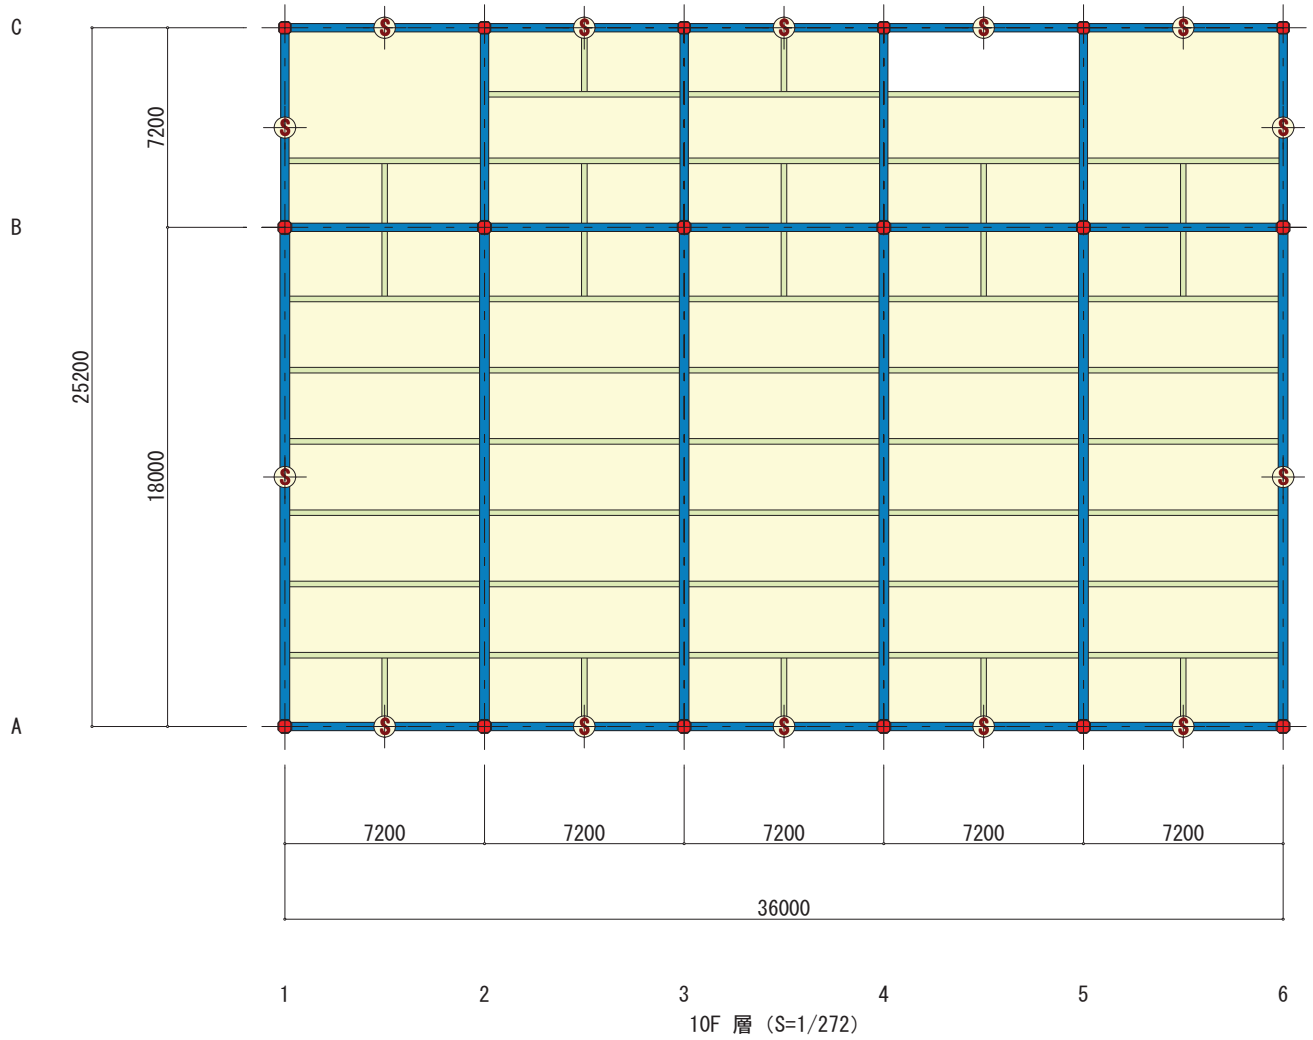


10F 層 (S=1/272)

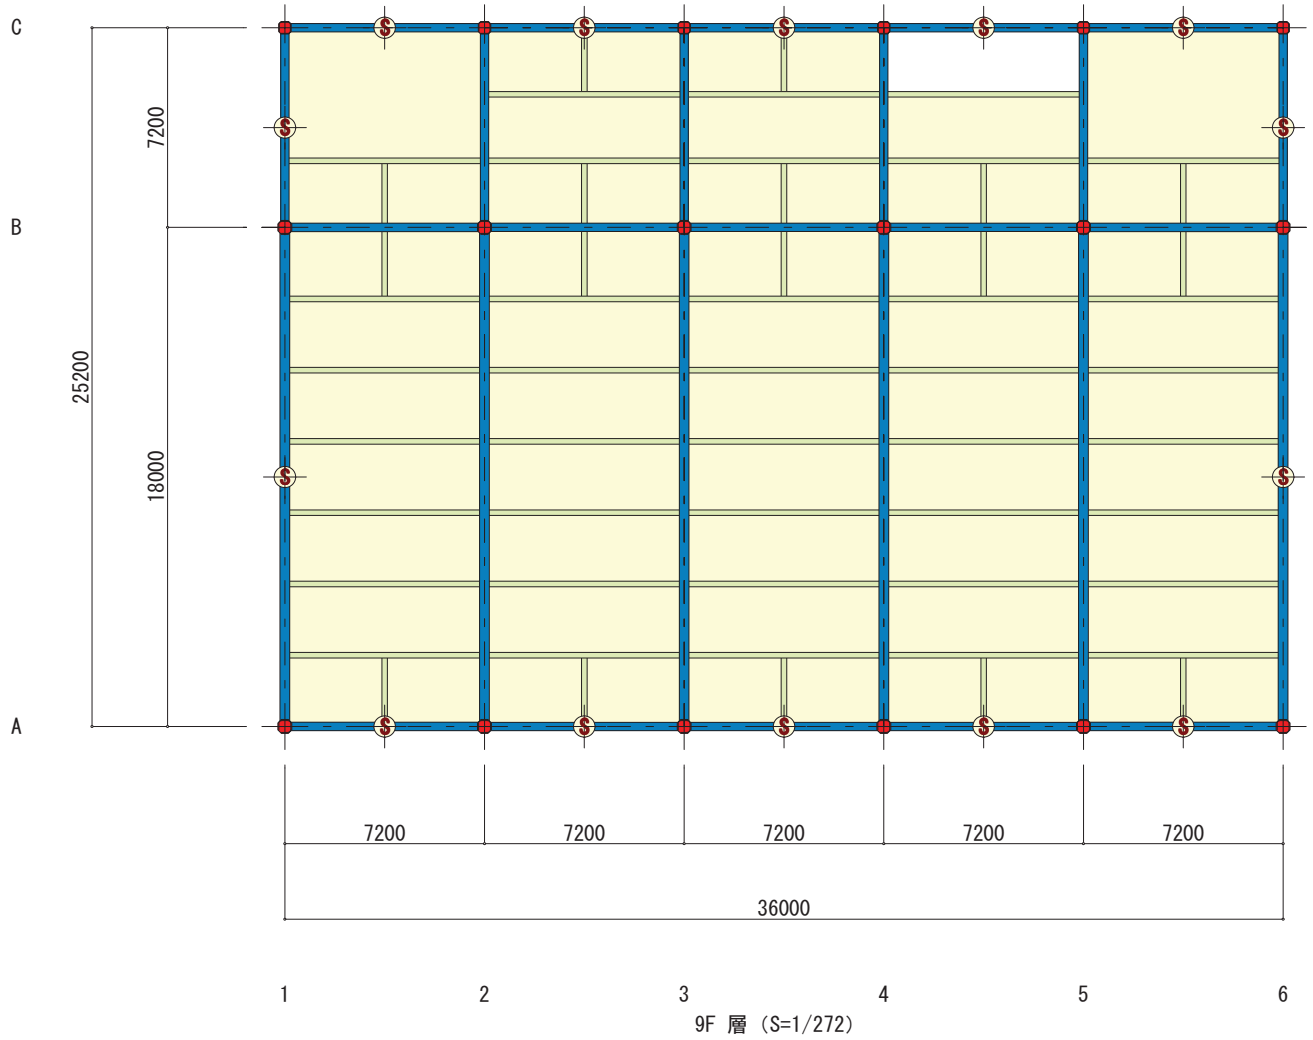


9F 層 (S=1/272)

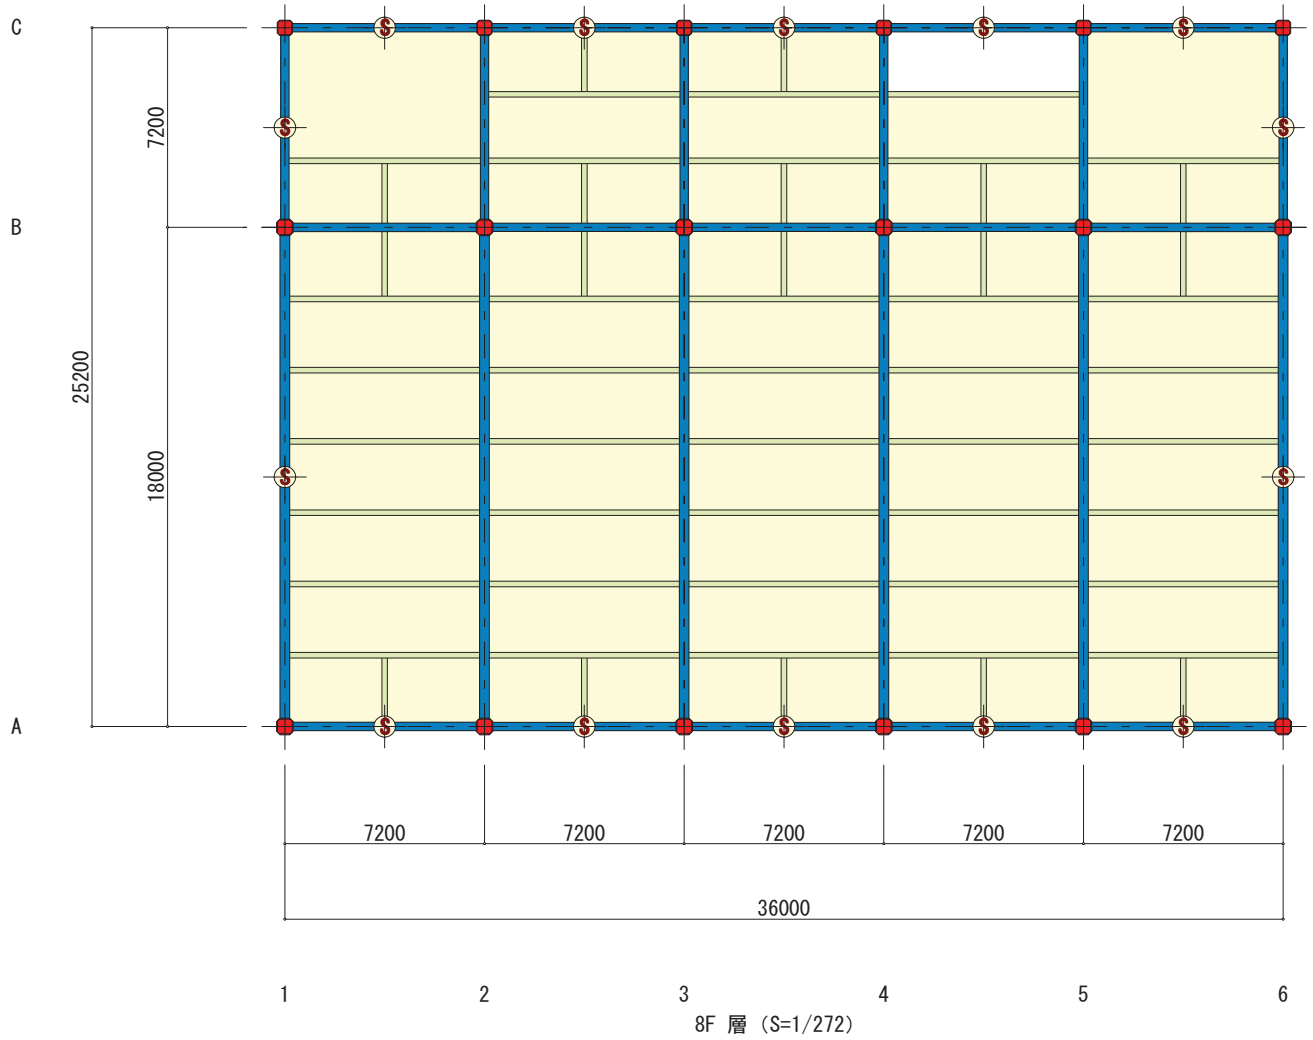


8F 層 (S=1/272)

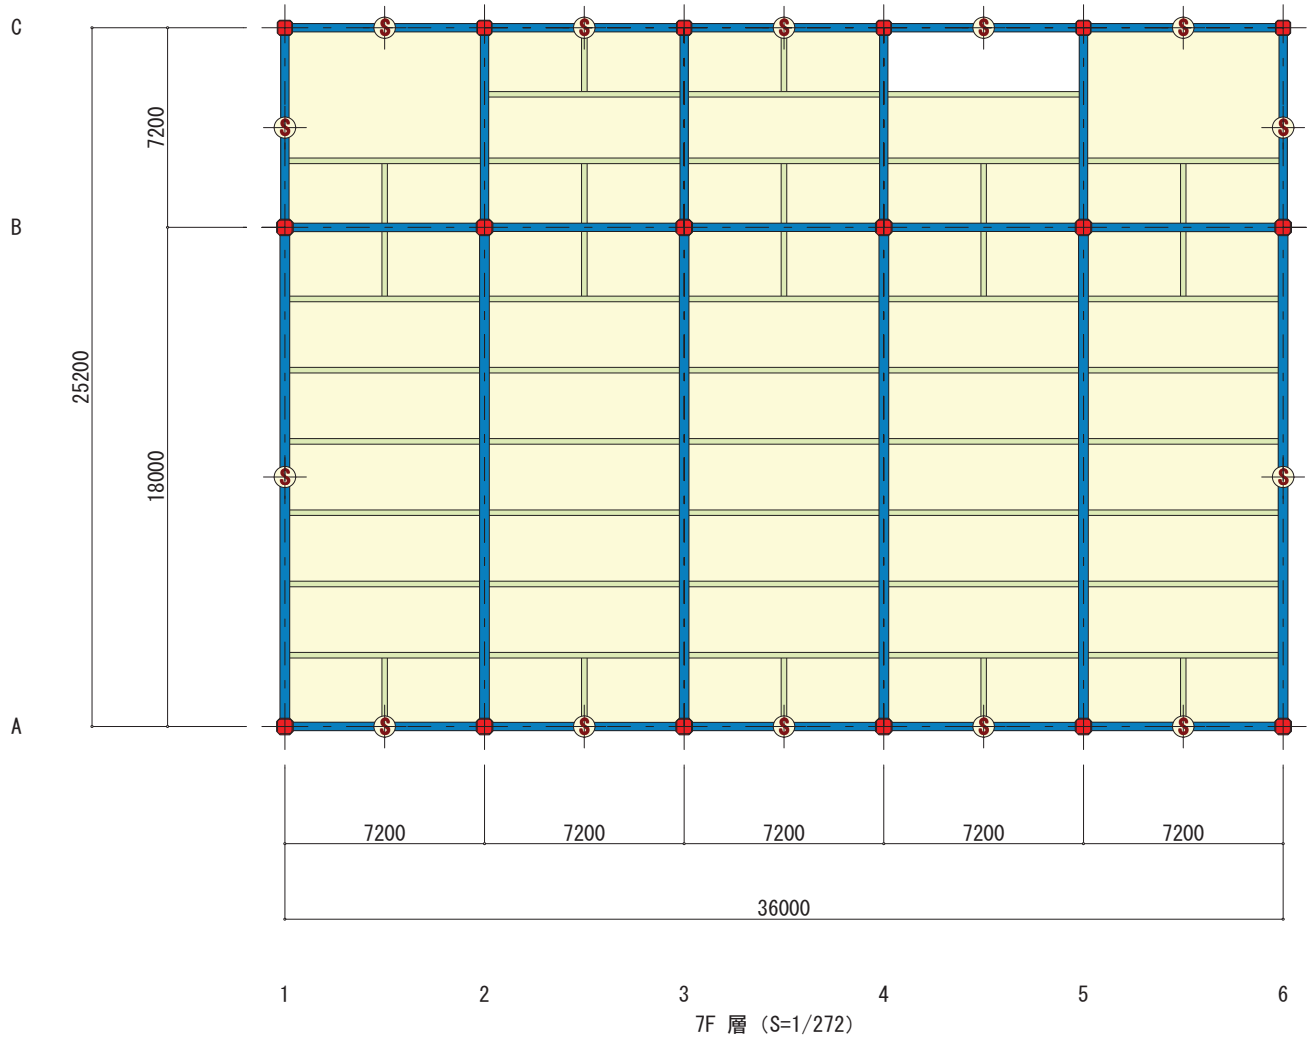


7F 層 (S=1/272)

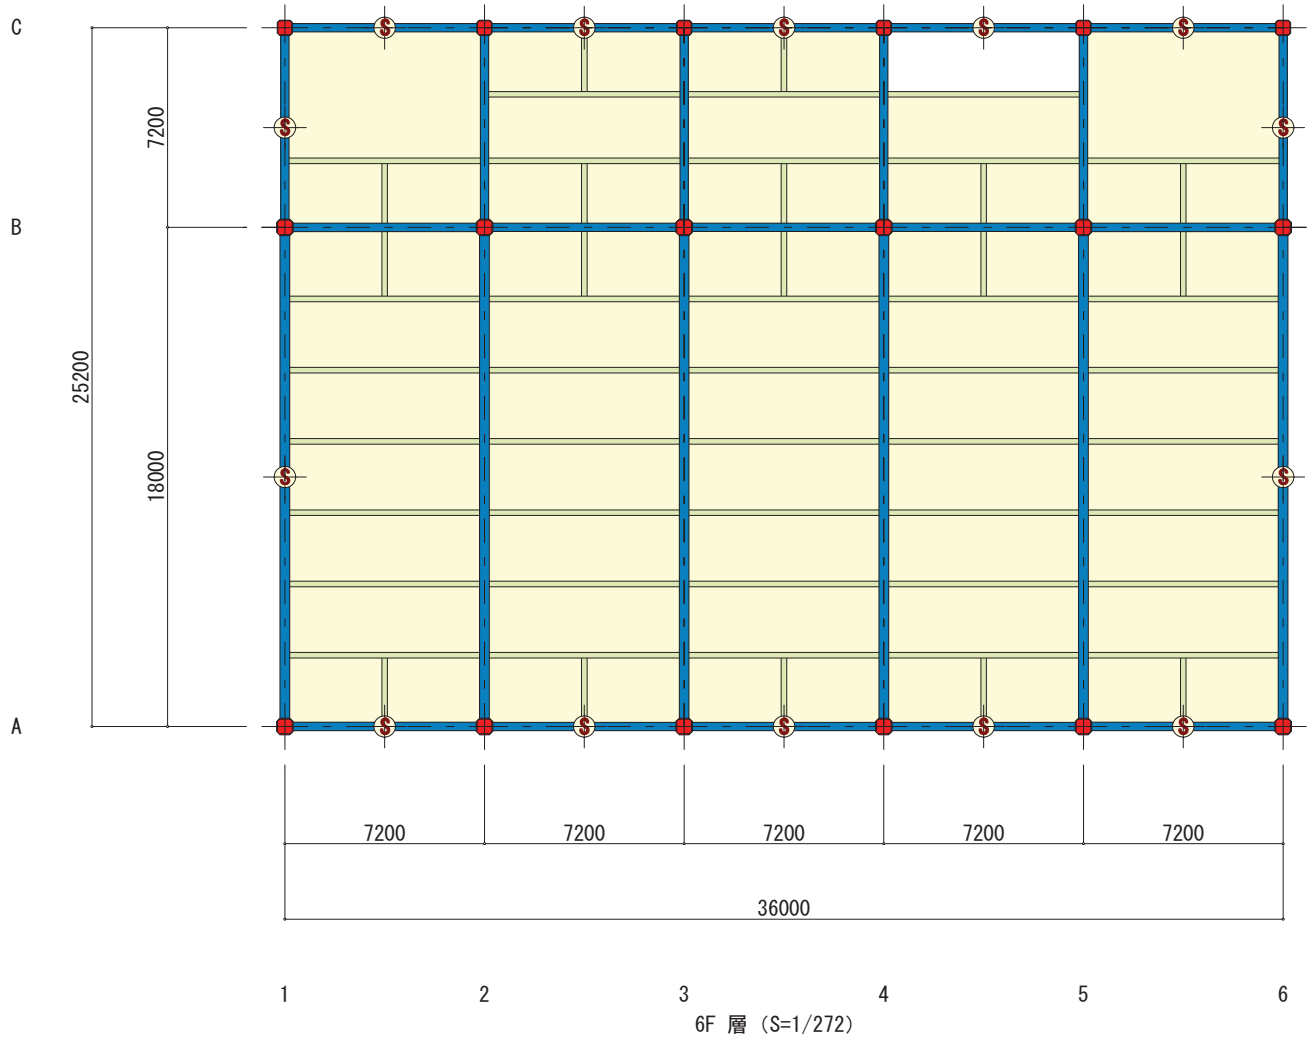


6F 層 (S=1/272)

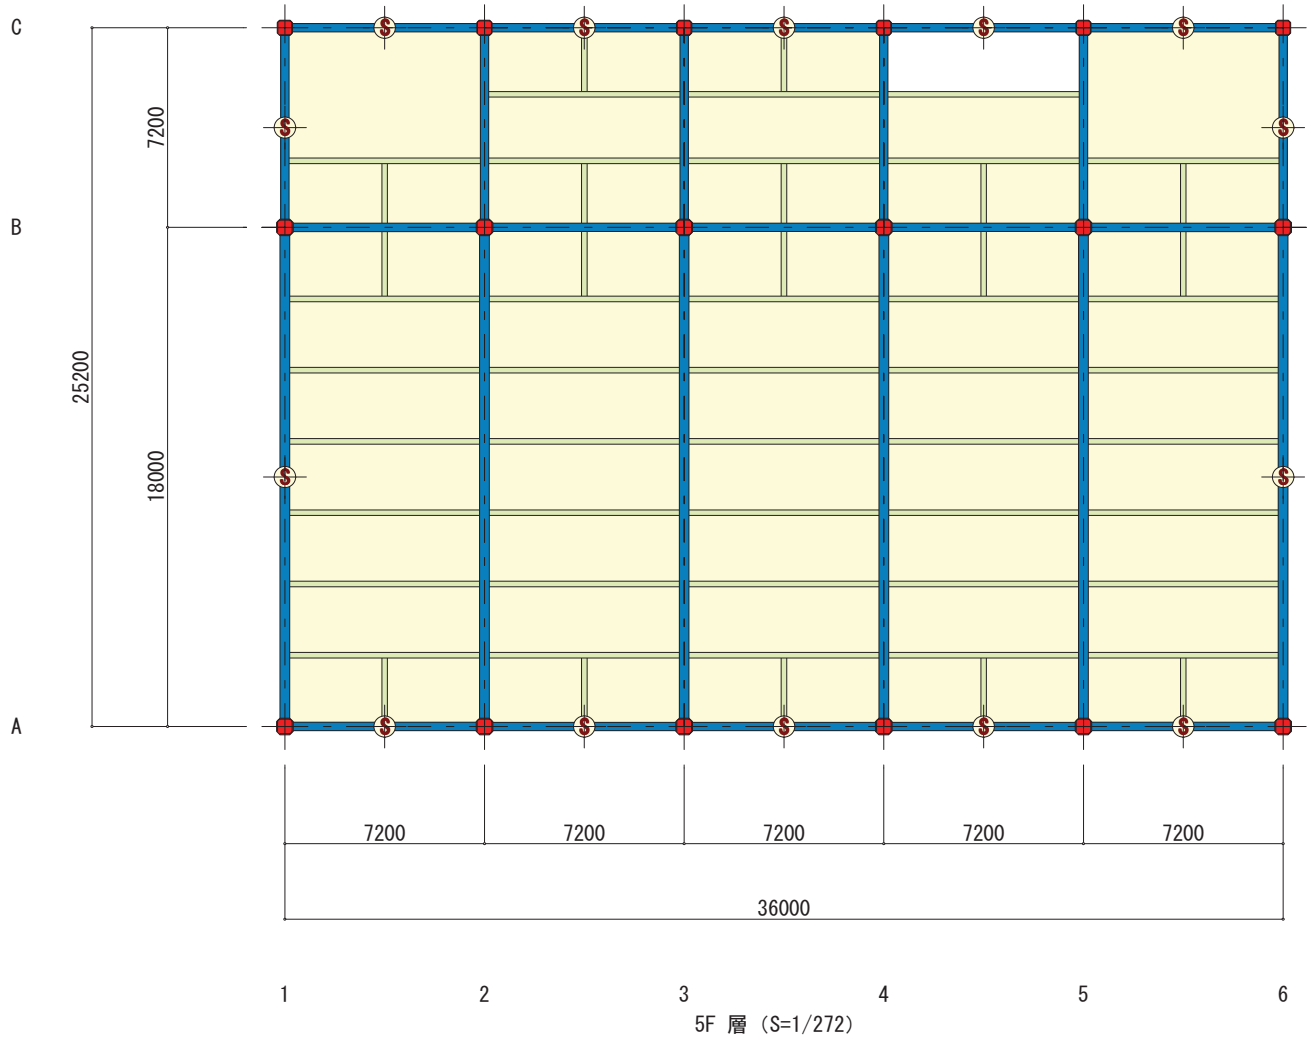


5F 層 (S=1/272)

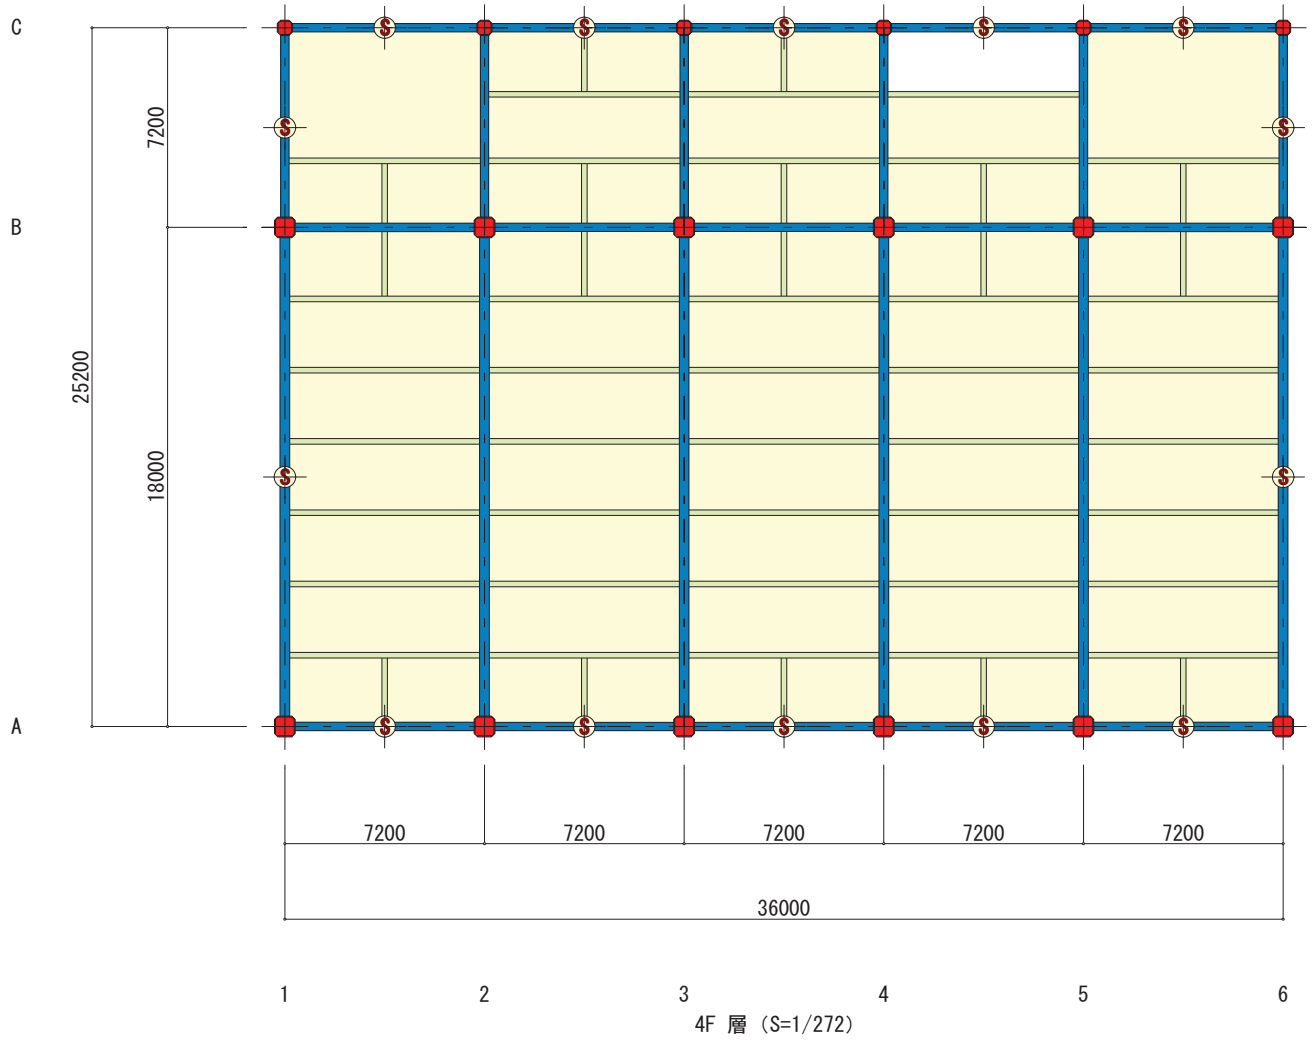


4F 層 (S=1/272)

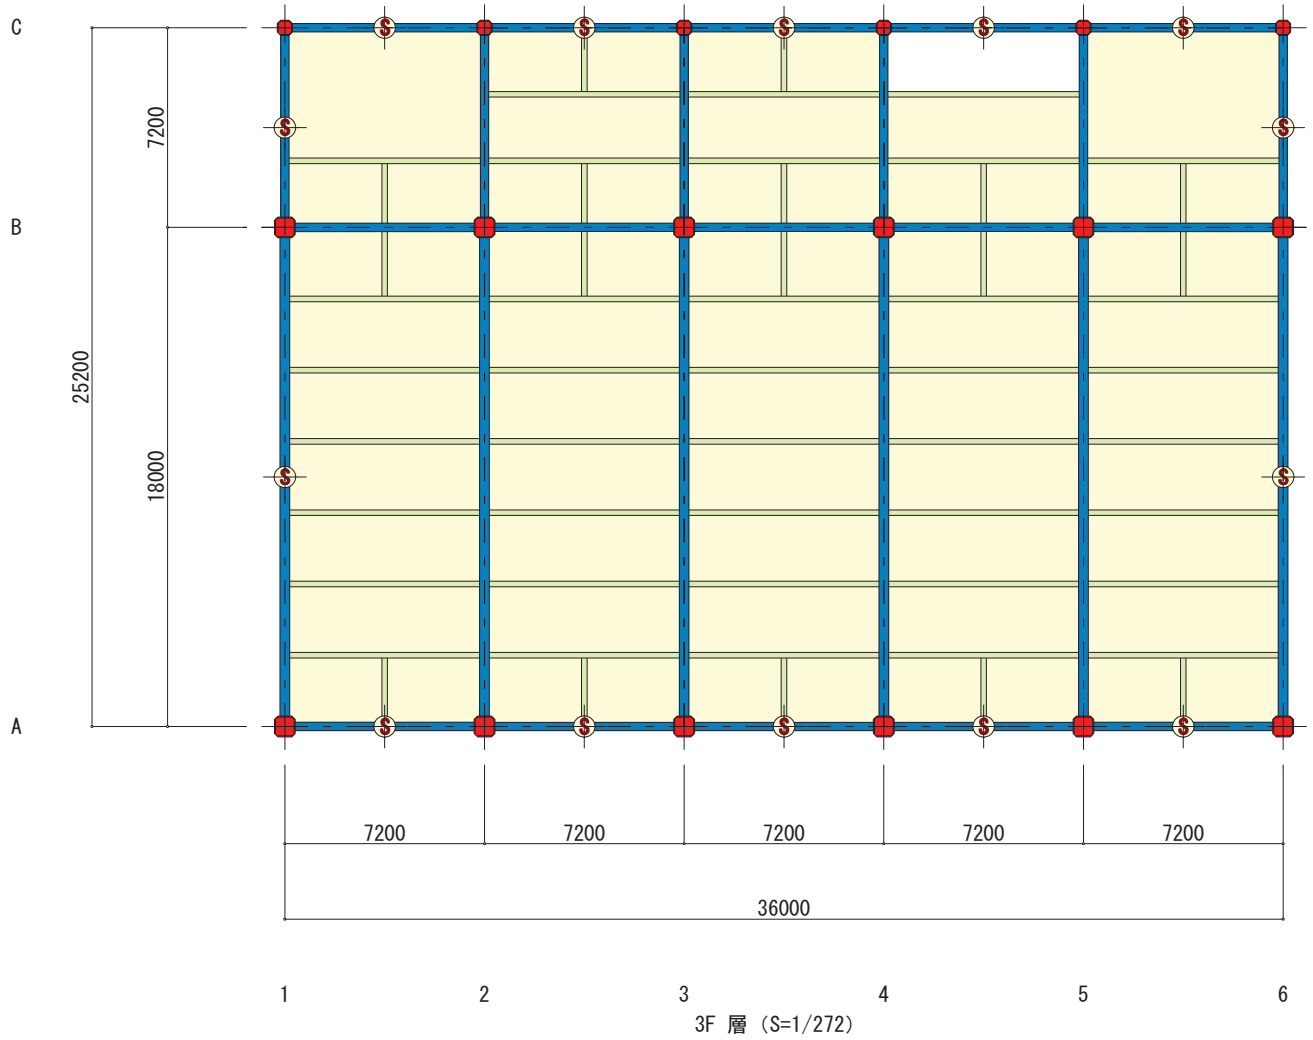

3F 層 (S=1/272)

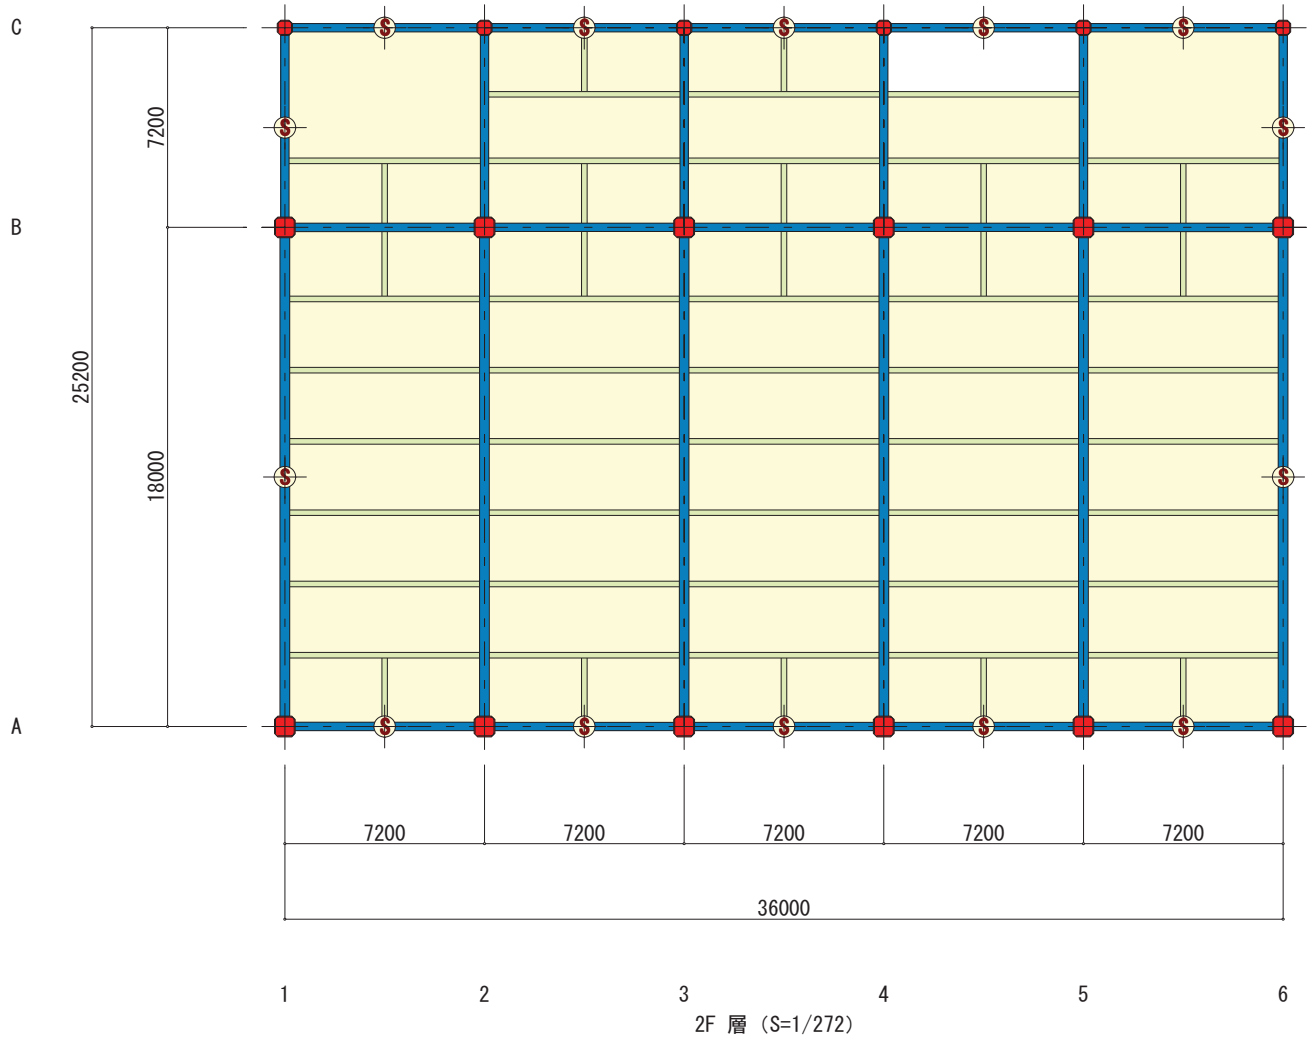




2F 層 (S=1/272)

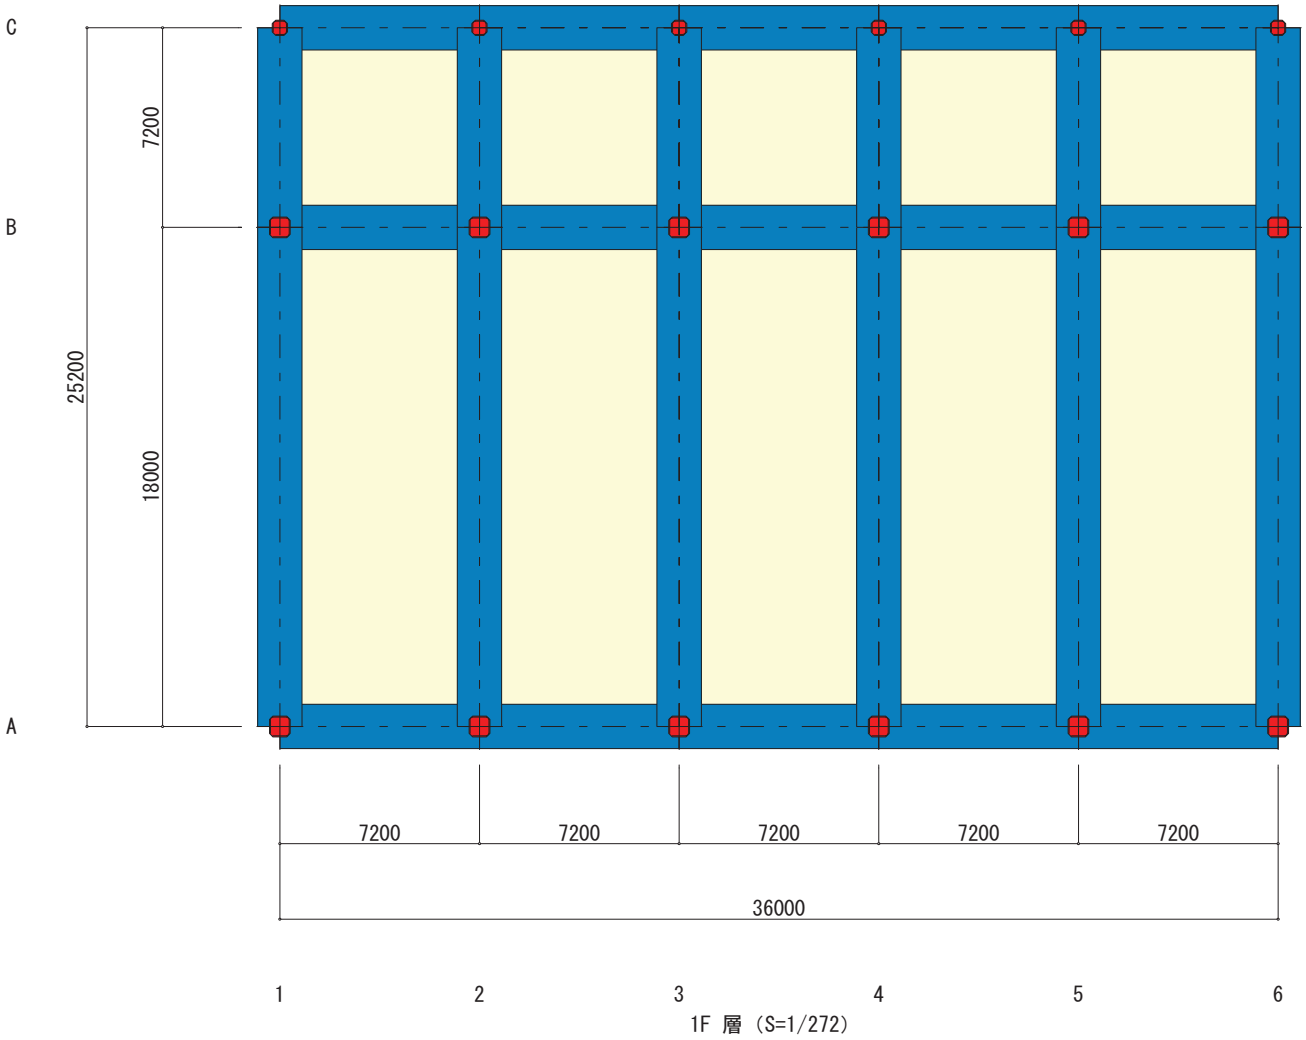

1F 層 (S=1/272)

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
15F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	18.00	0.00	9.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
15F	1	B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
14F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
13F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
12F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
10F	B	2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
5F	A	2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4　モデル化


I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍

壁付帯ばりの剛度増大率	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向(基準軸との角度)	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0 (cm)
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

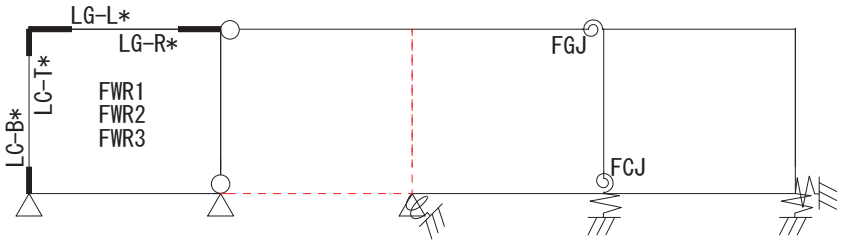


支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　：ピン節点
　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)


　：ダミーばり
　　ダミー柱

剛域
LG-L　：はり左端剛域 (cm)
LG-R　：はり右端剛域 (cm)
LC-B　：柱脚剛域 (cm)
LC-T　：柱頭剛域 (cm)
　　＊　：直接入力であることを表します。


壁開口周比
FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
FWR2　：開口長さ比 Lo/L
FWR3　：開口高さ比 Ho/H

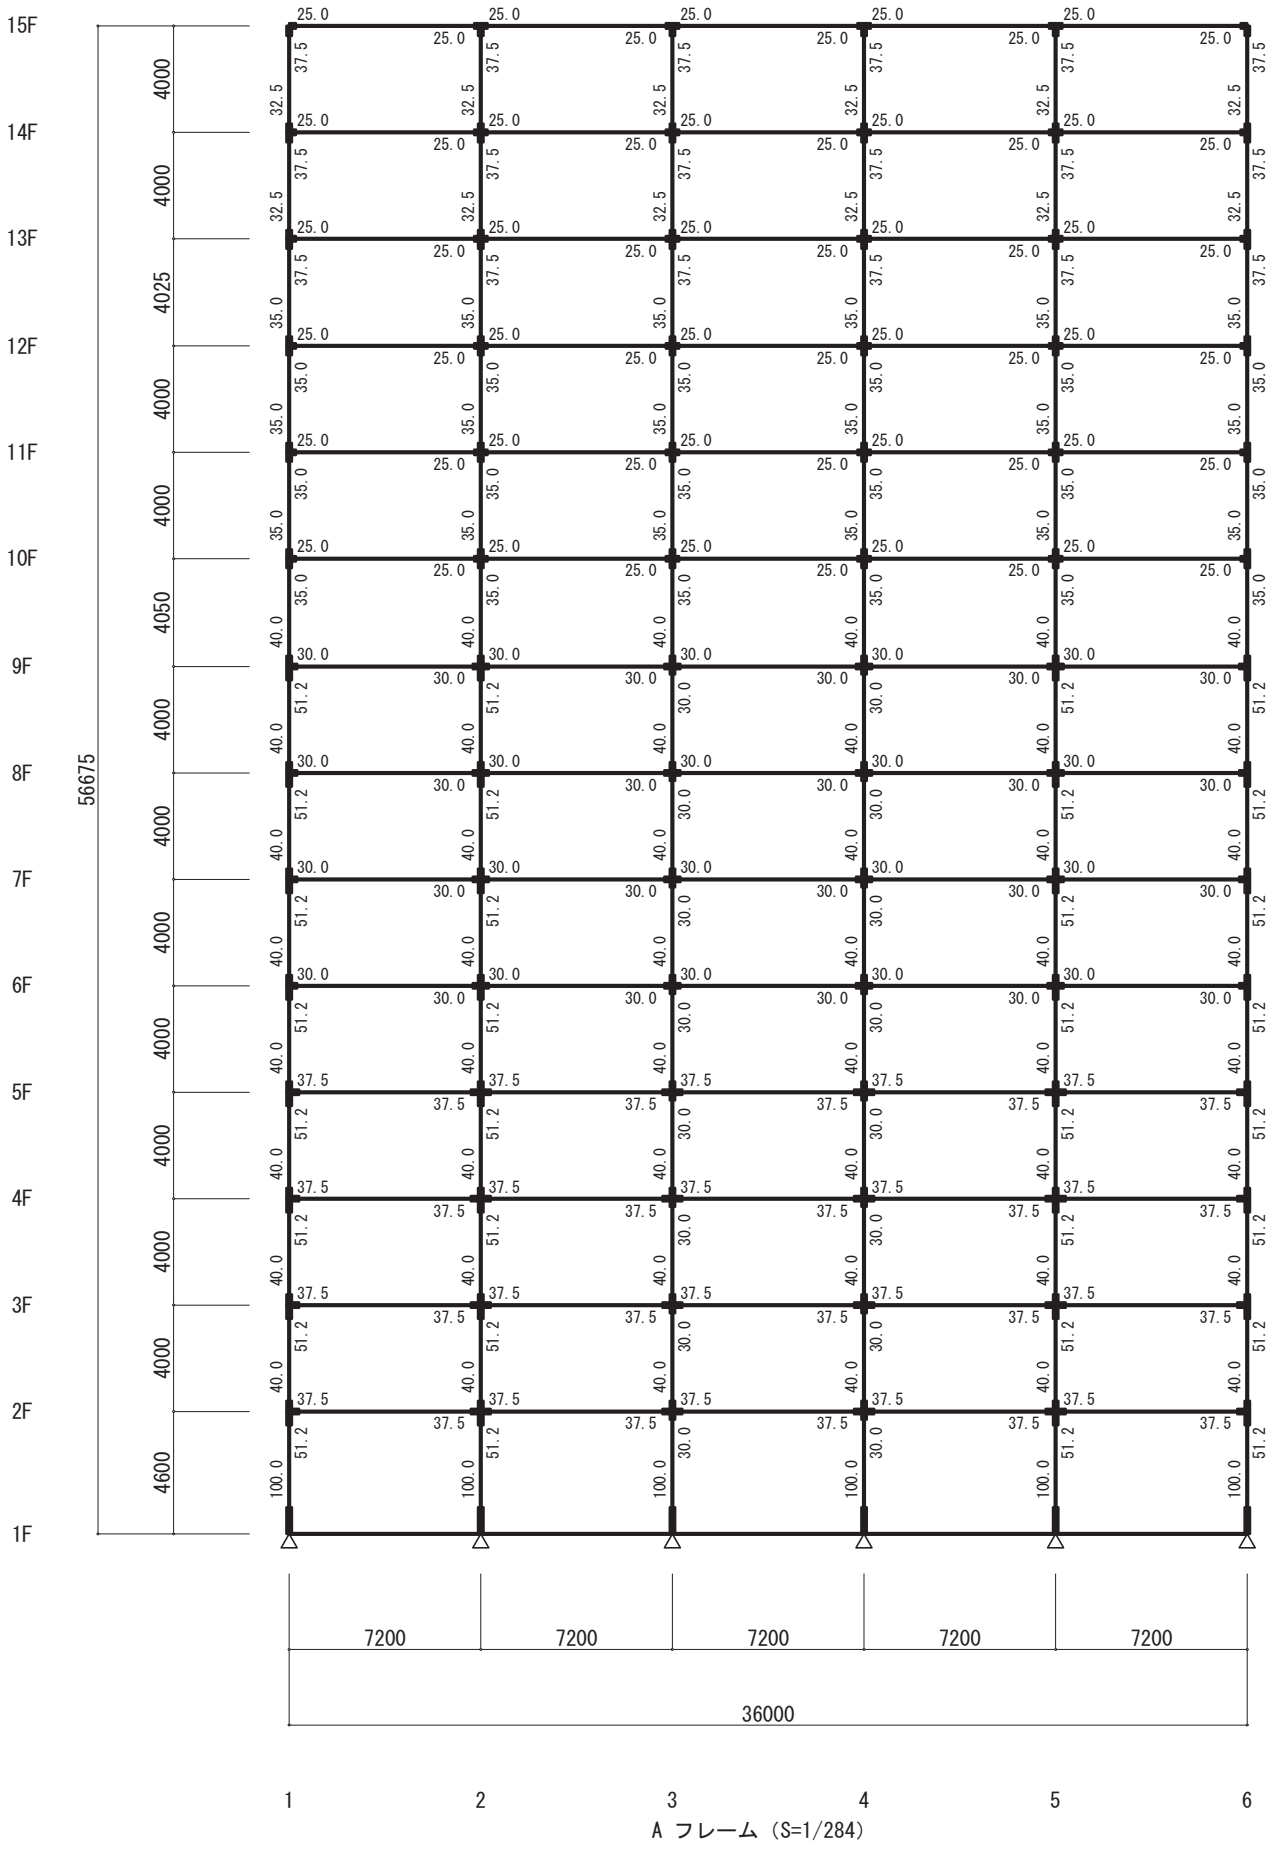

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/284)

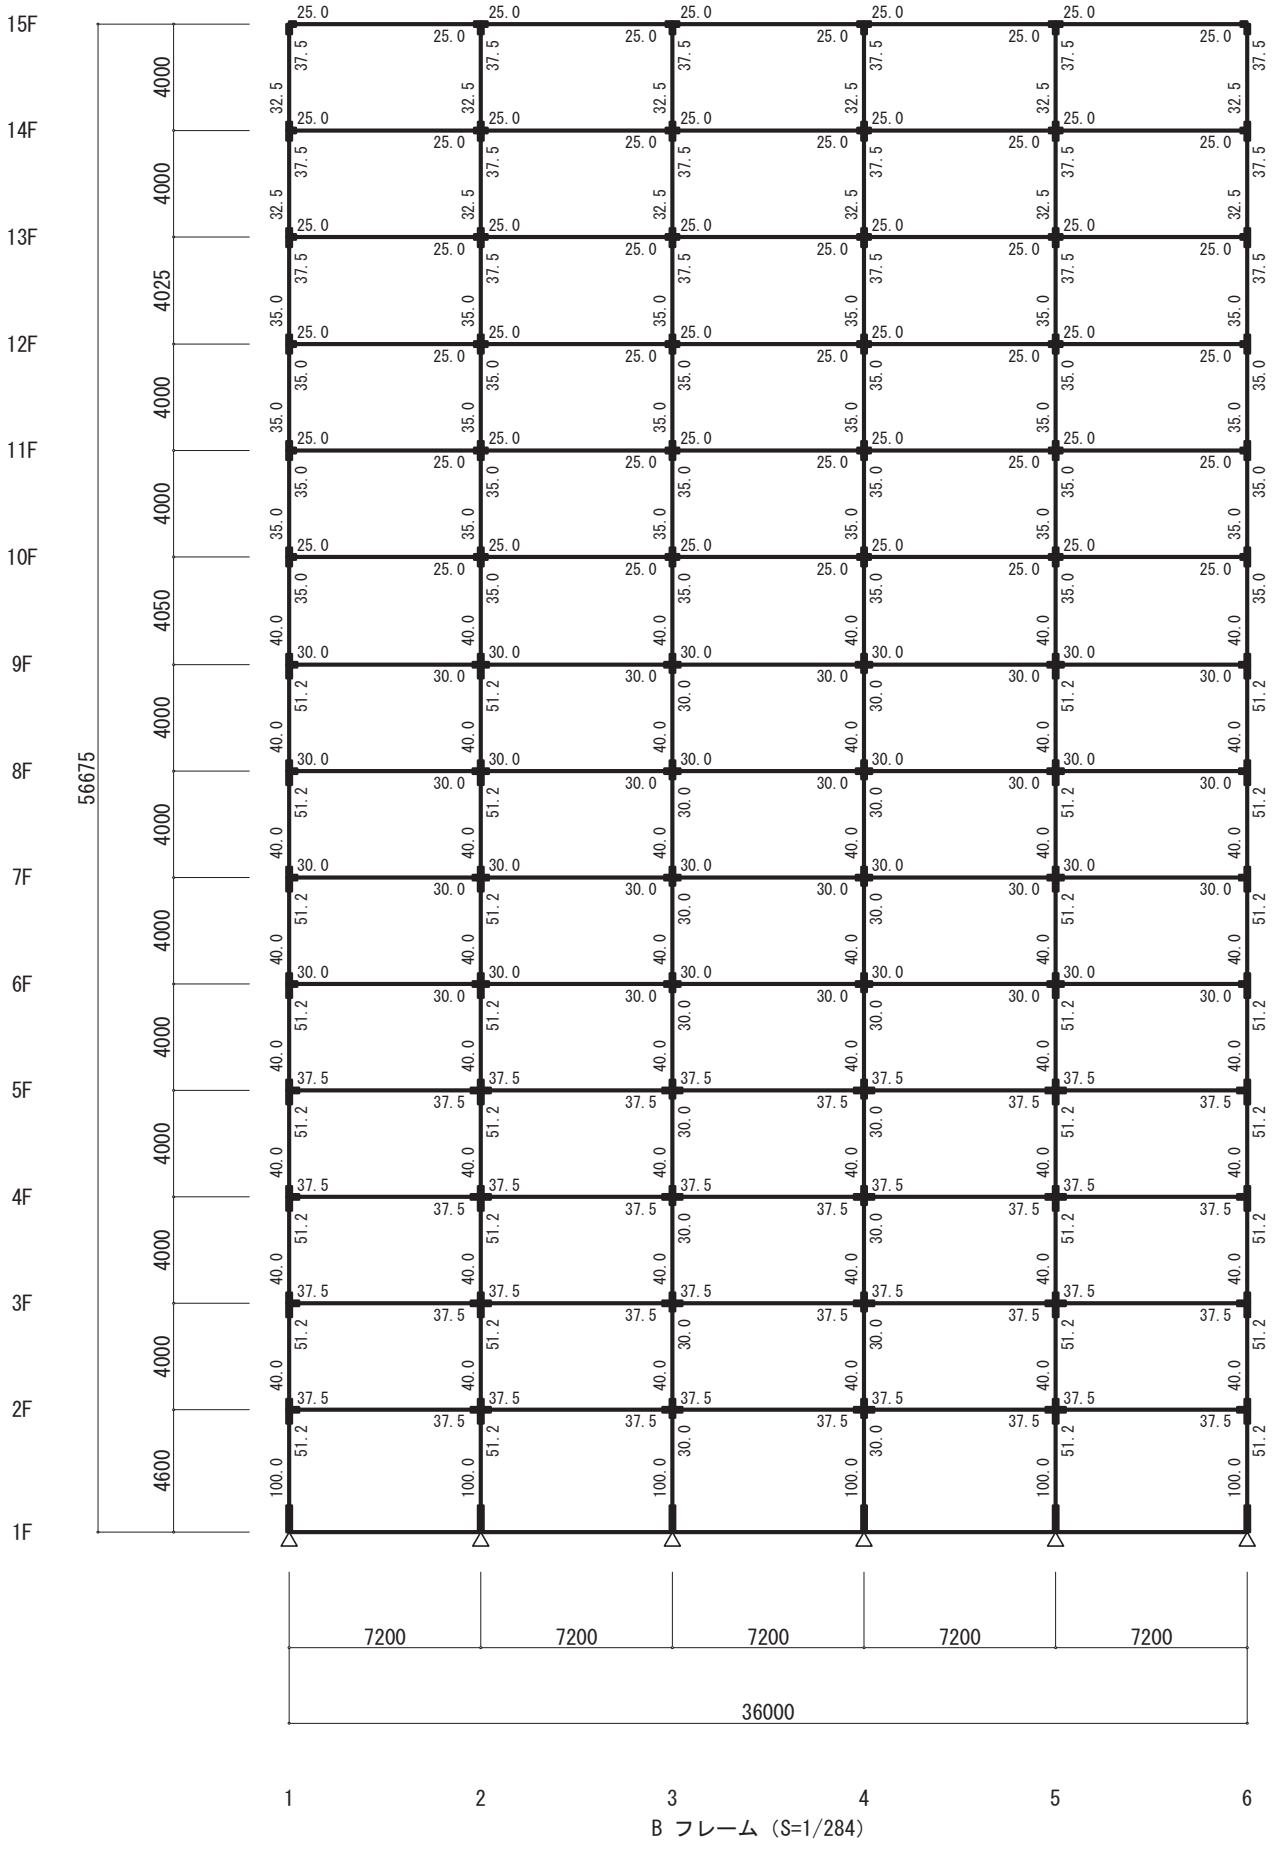

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/284)

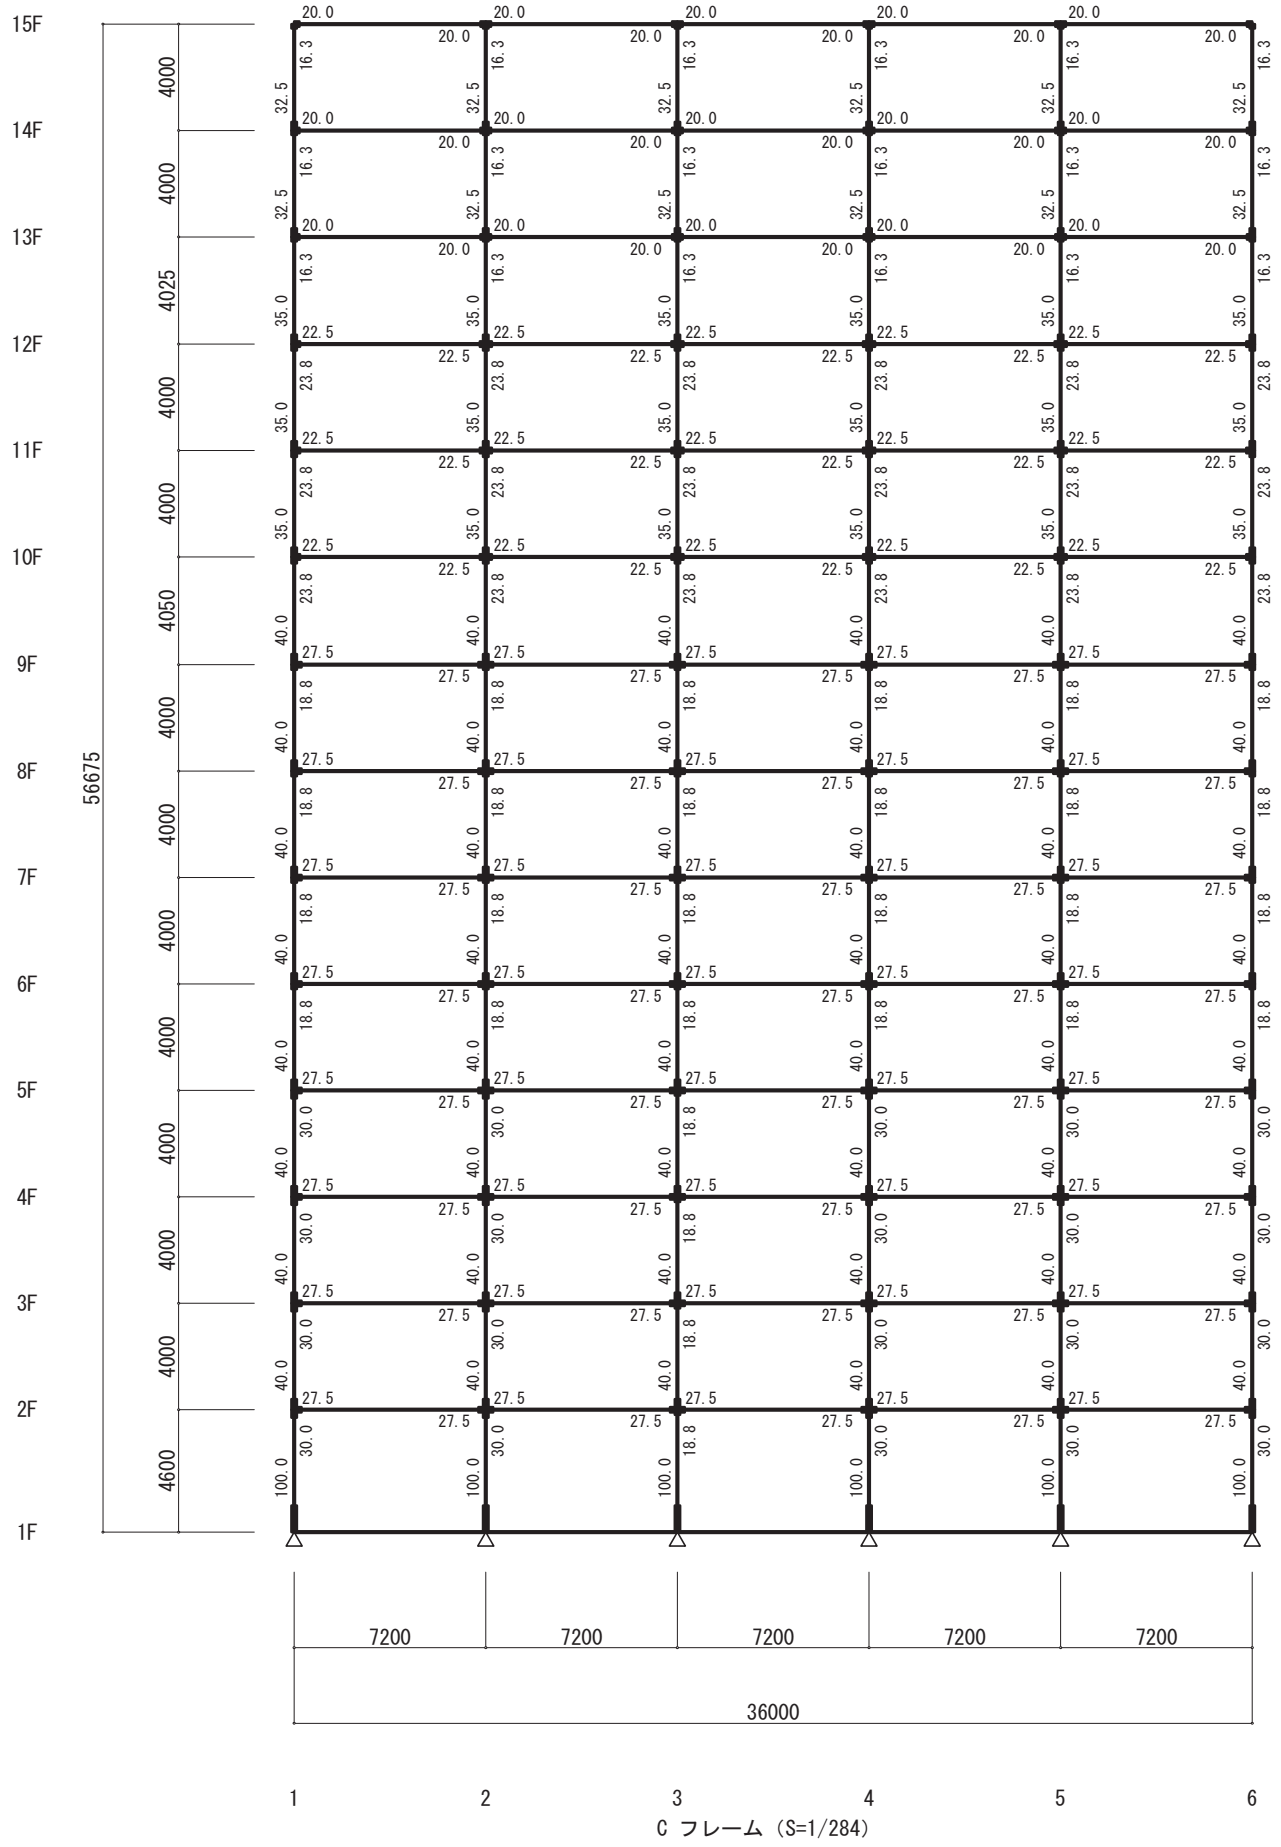

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/284)

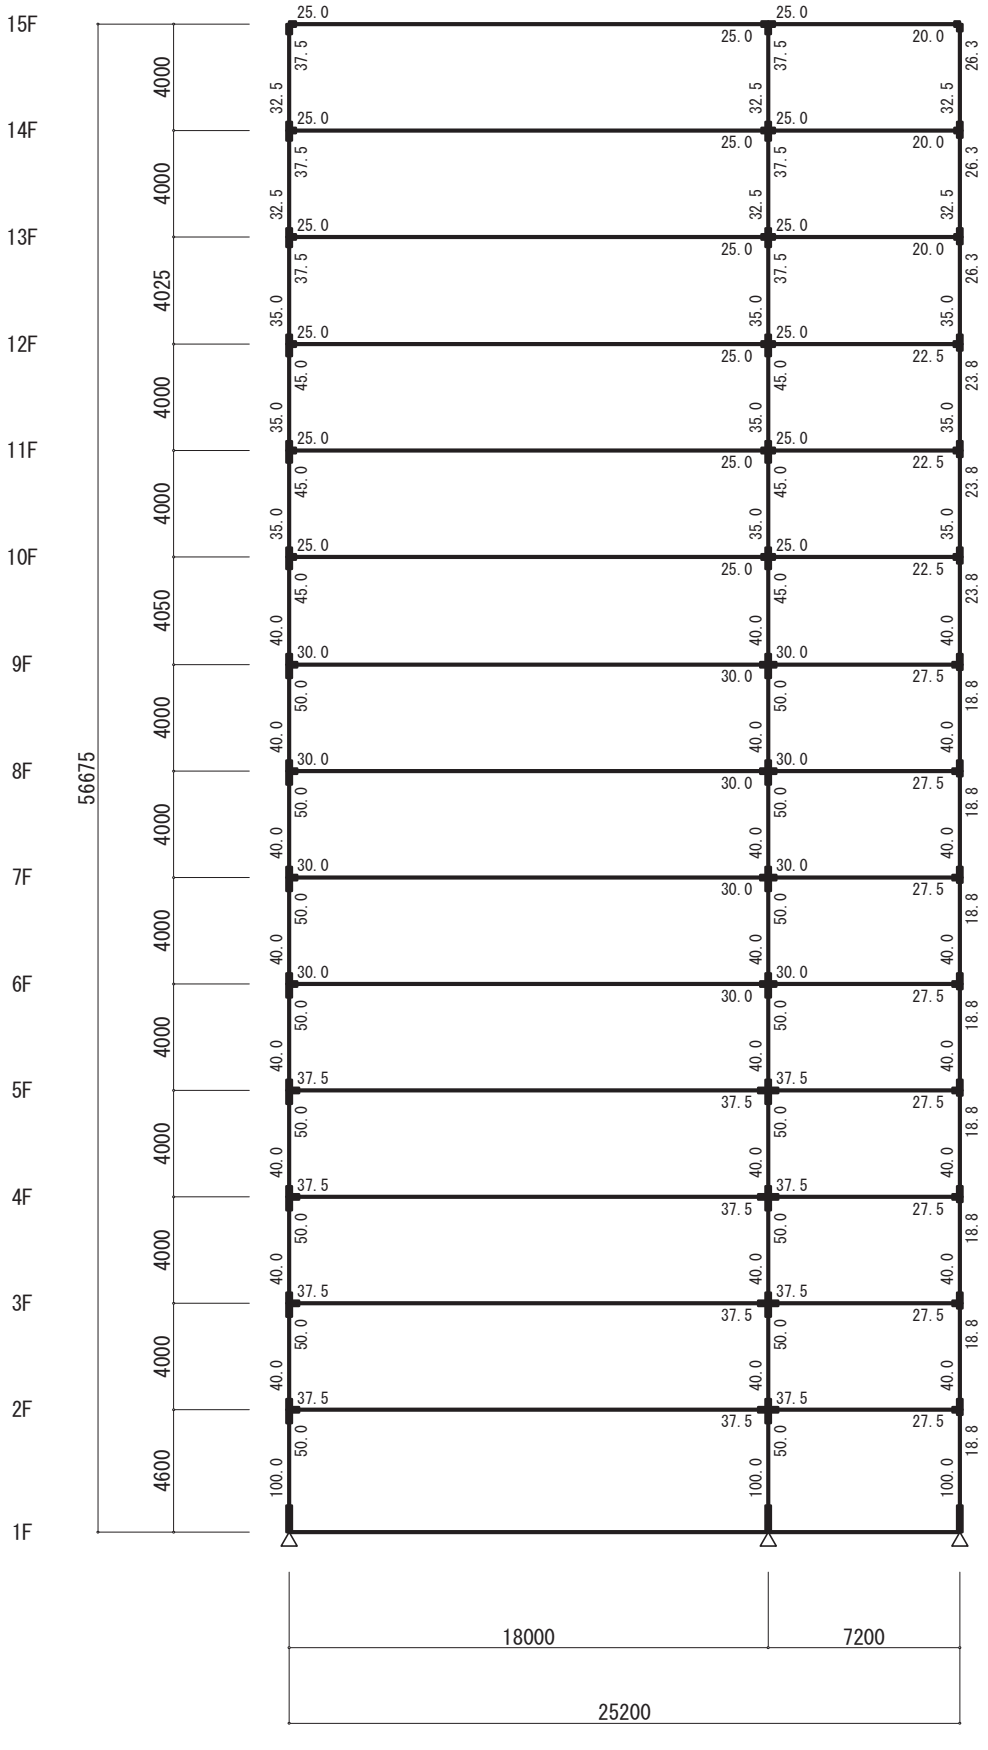
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/284)

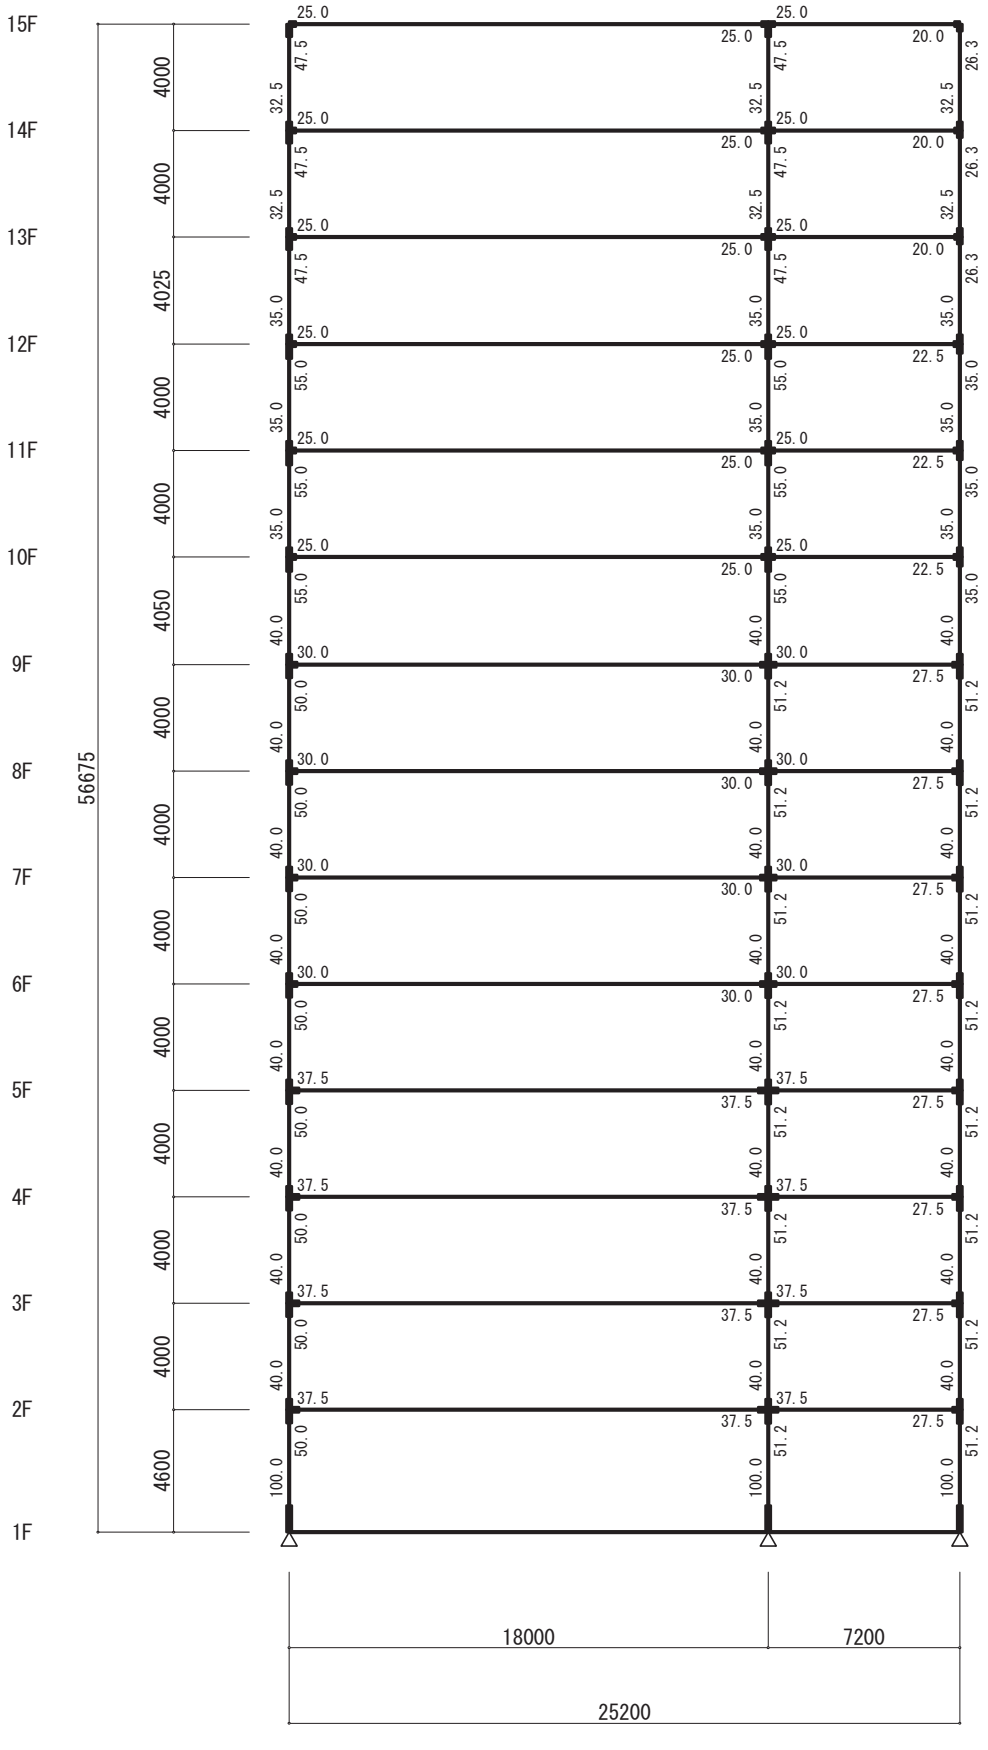
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/284)

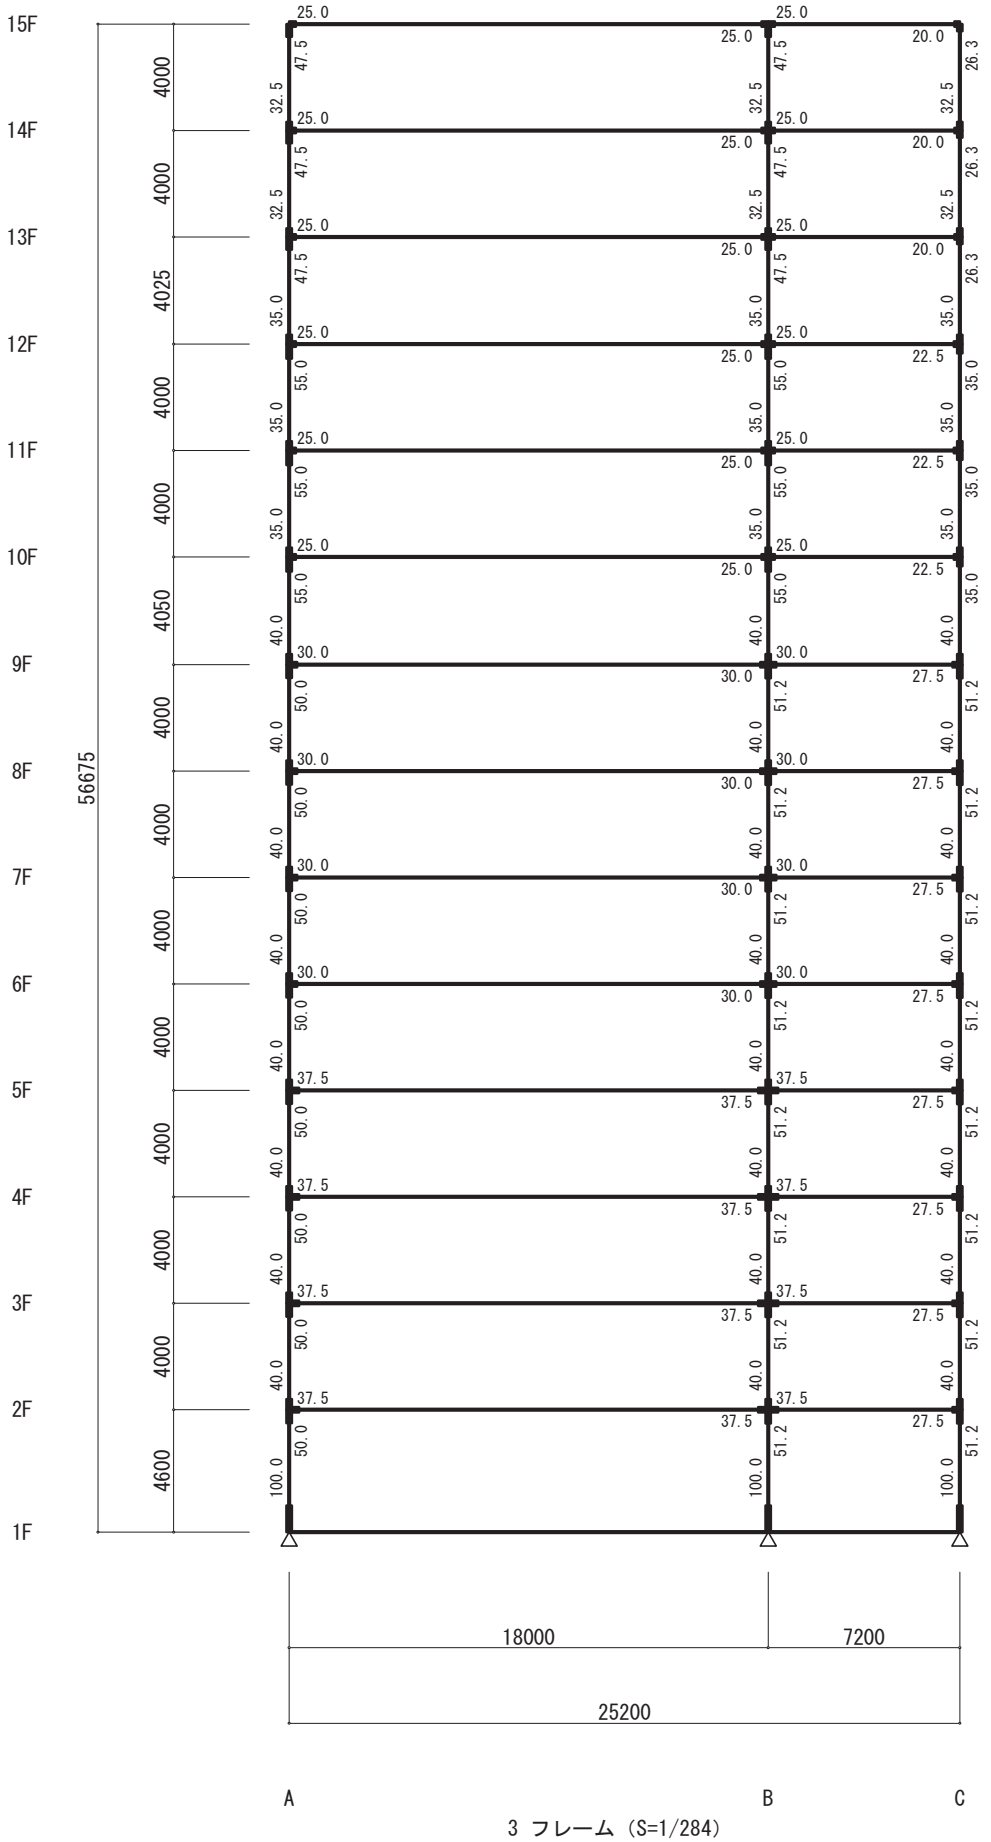
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/284)

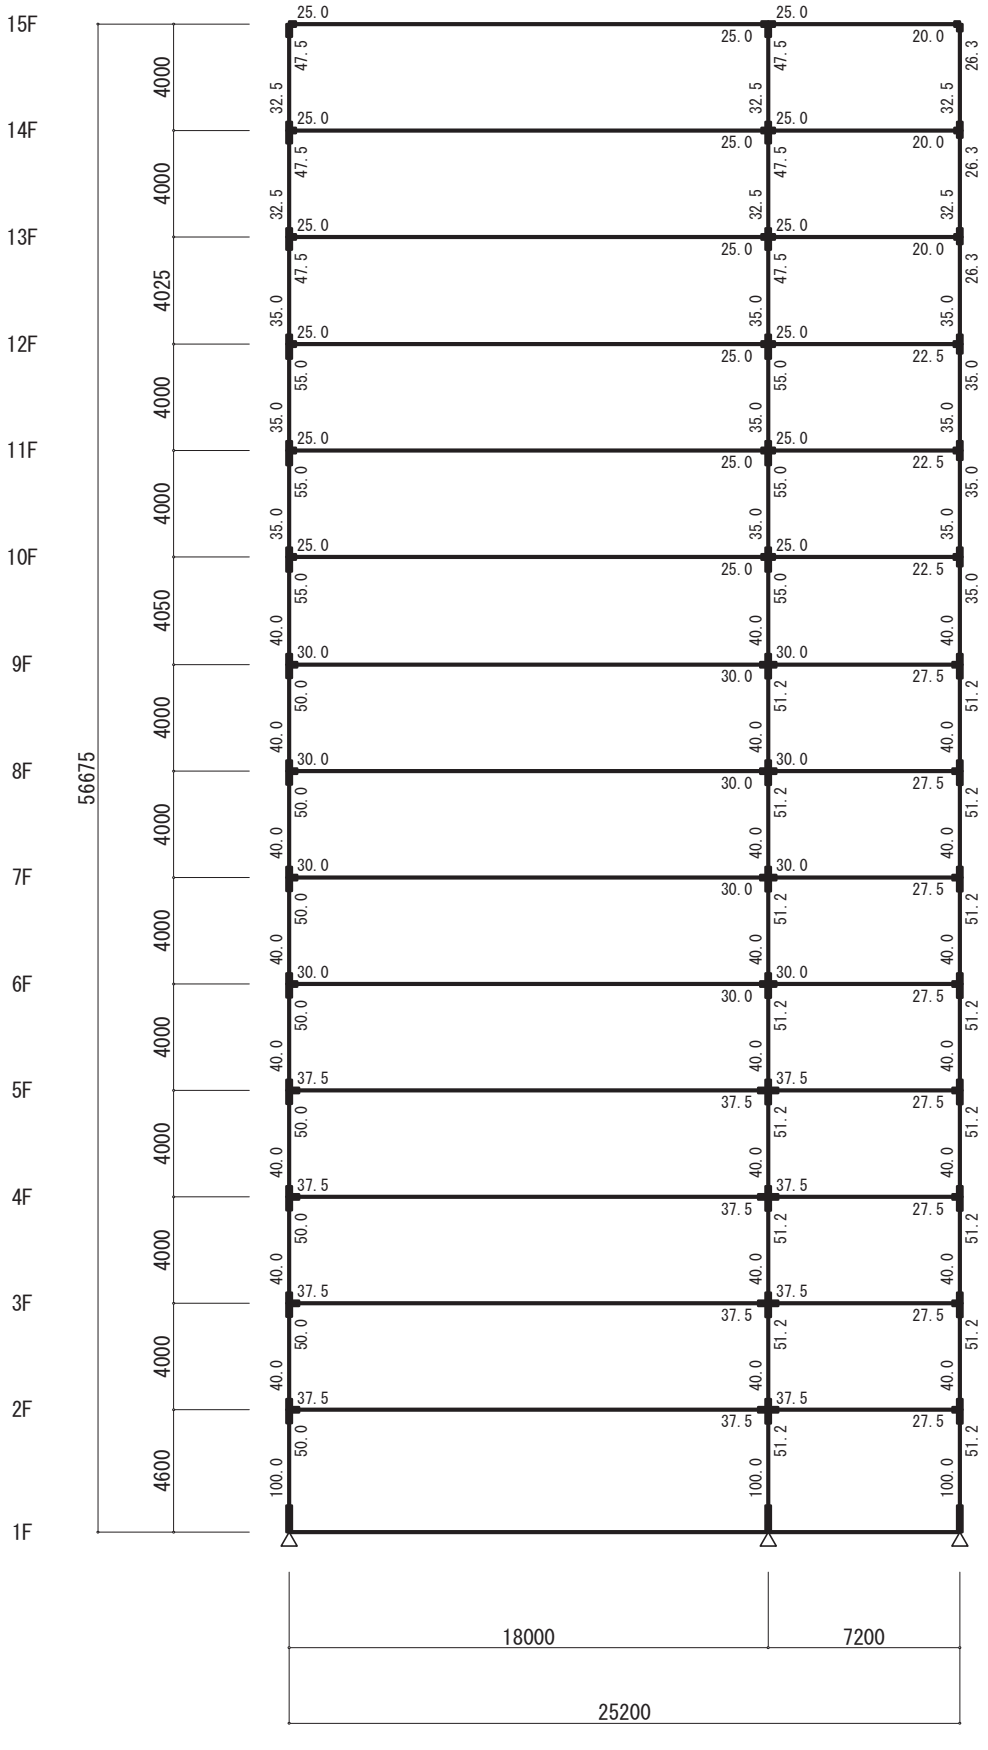
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/284)

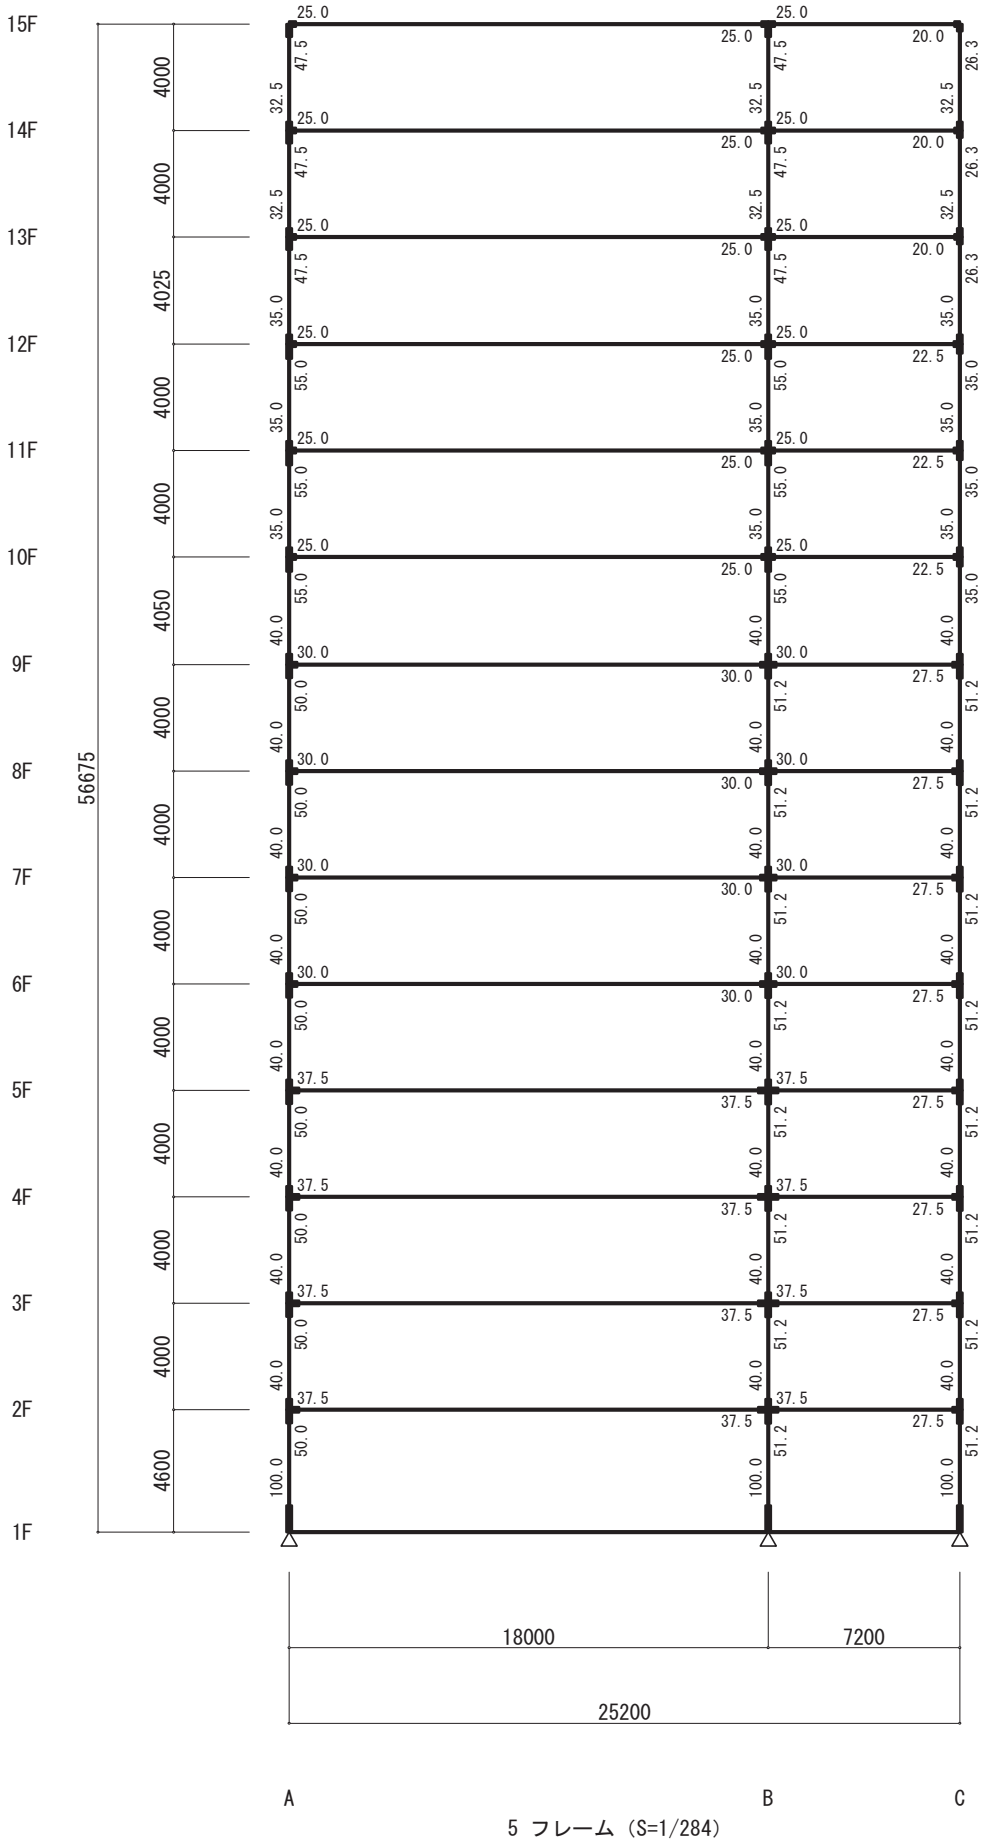

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/284)

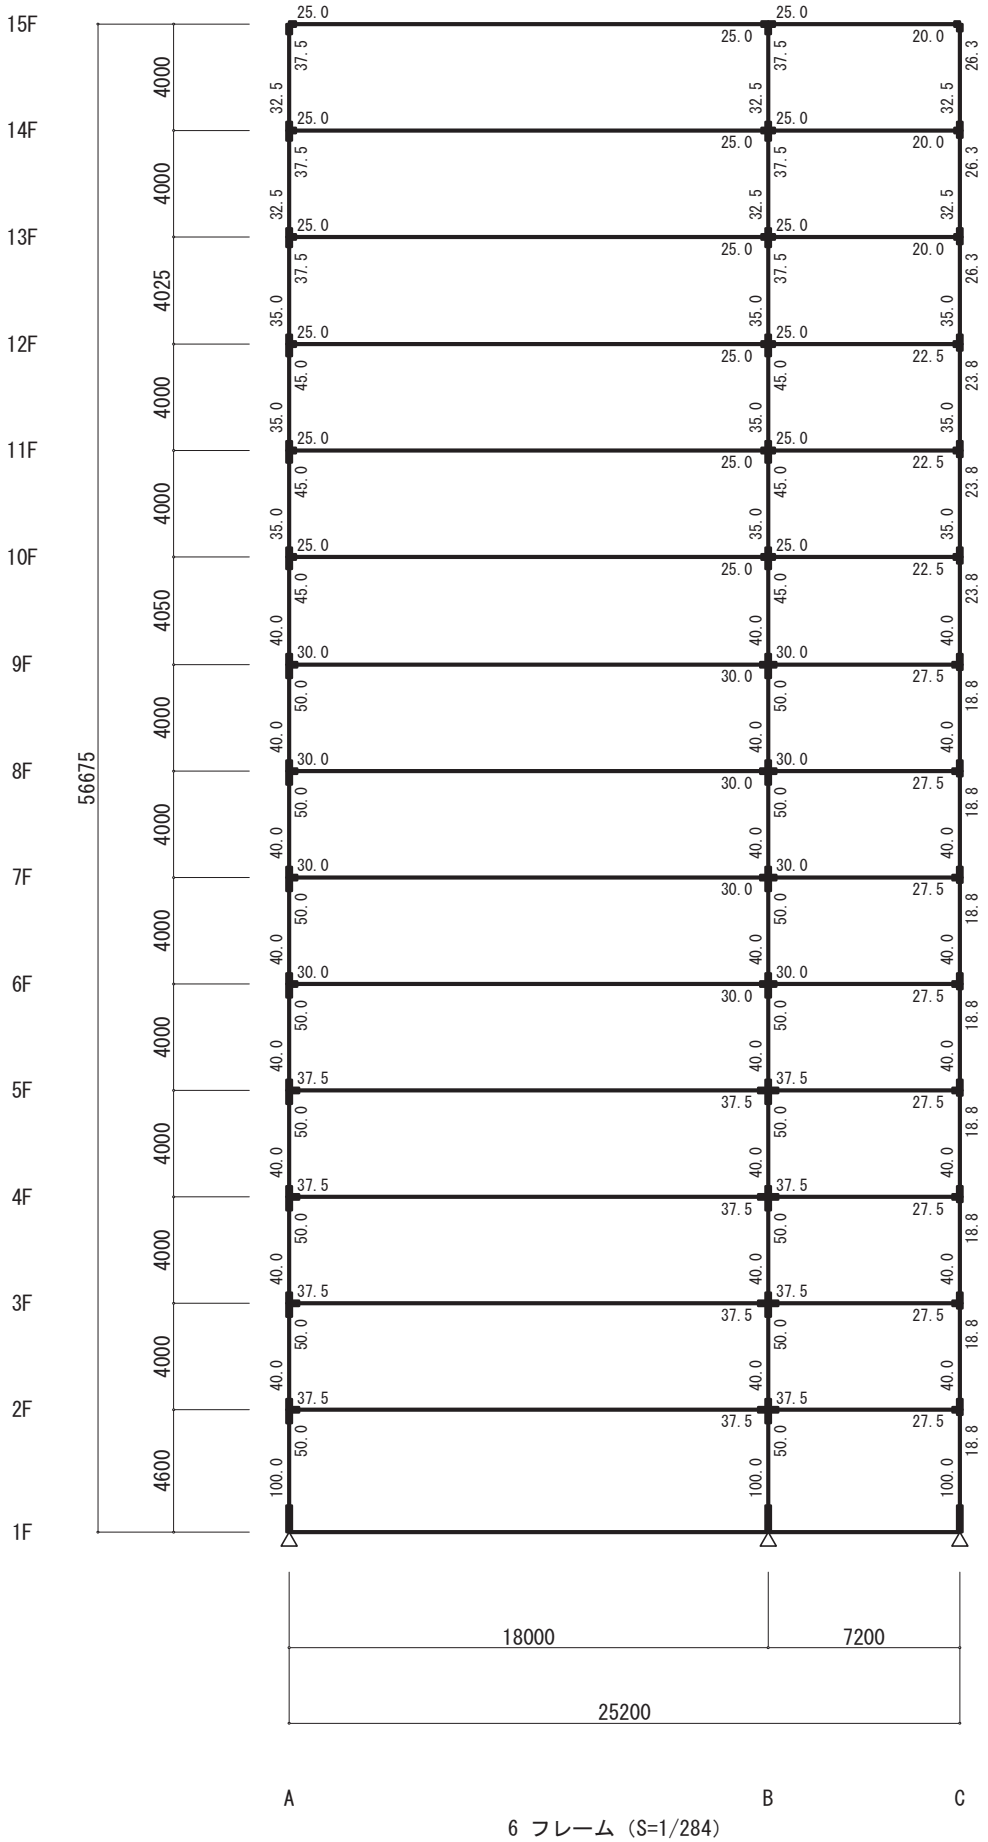
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/284)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

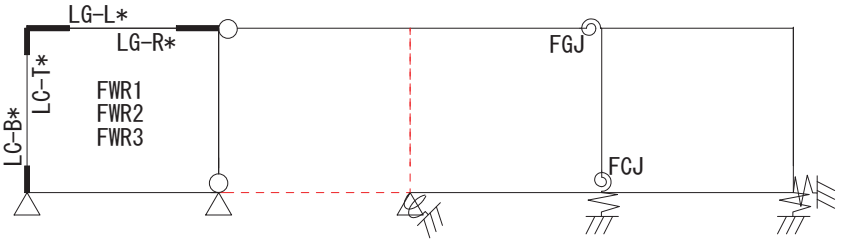


支点バネ
- ：鉛直方向バネ
- ：回転方向バネ
- ：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
- ○　：ピン節点
- ：回転バネ
  「BP」はベースプレートによる回転剛性
- FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
- FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)


- - - - - ：ダミーばり
  ダミー柱
  剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
  剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
- LG-L　：はり左端剛域（cm）
- LG-R　：はり右端剛域（cm）
- LC-B　：柱脚剛域（cm）
- LC-T　：柱頭剛域（cm）
  ＊：直接入力であることを表します。


壁開口周比
- FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
- FWR2　：開口長さ比 Lo/L
- FWR3　：開口高さ比 Ho/H

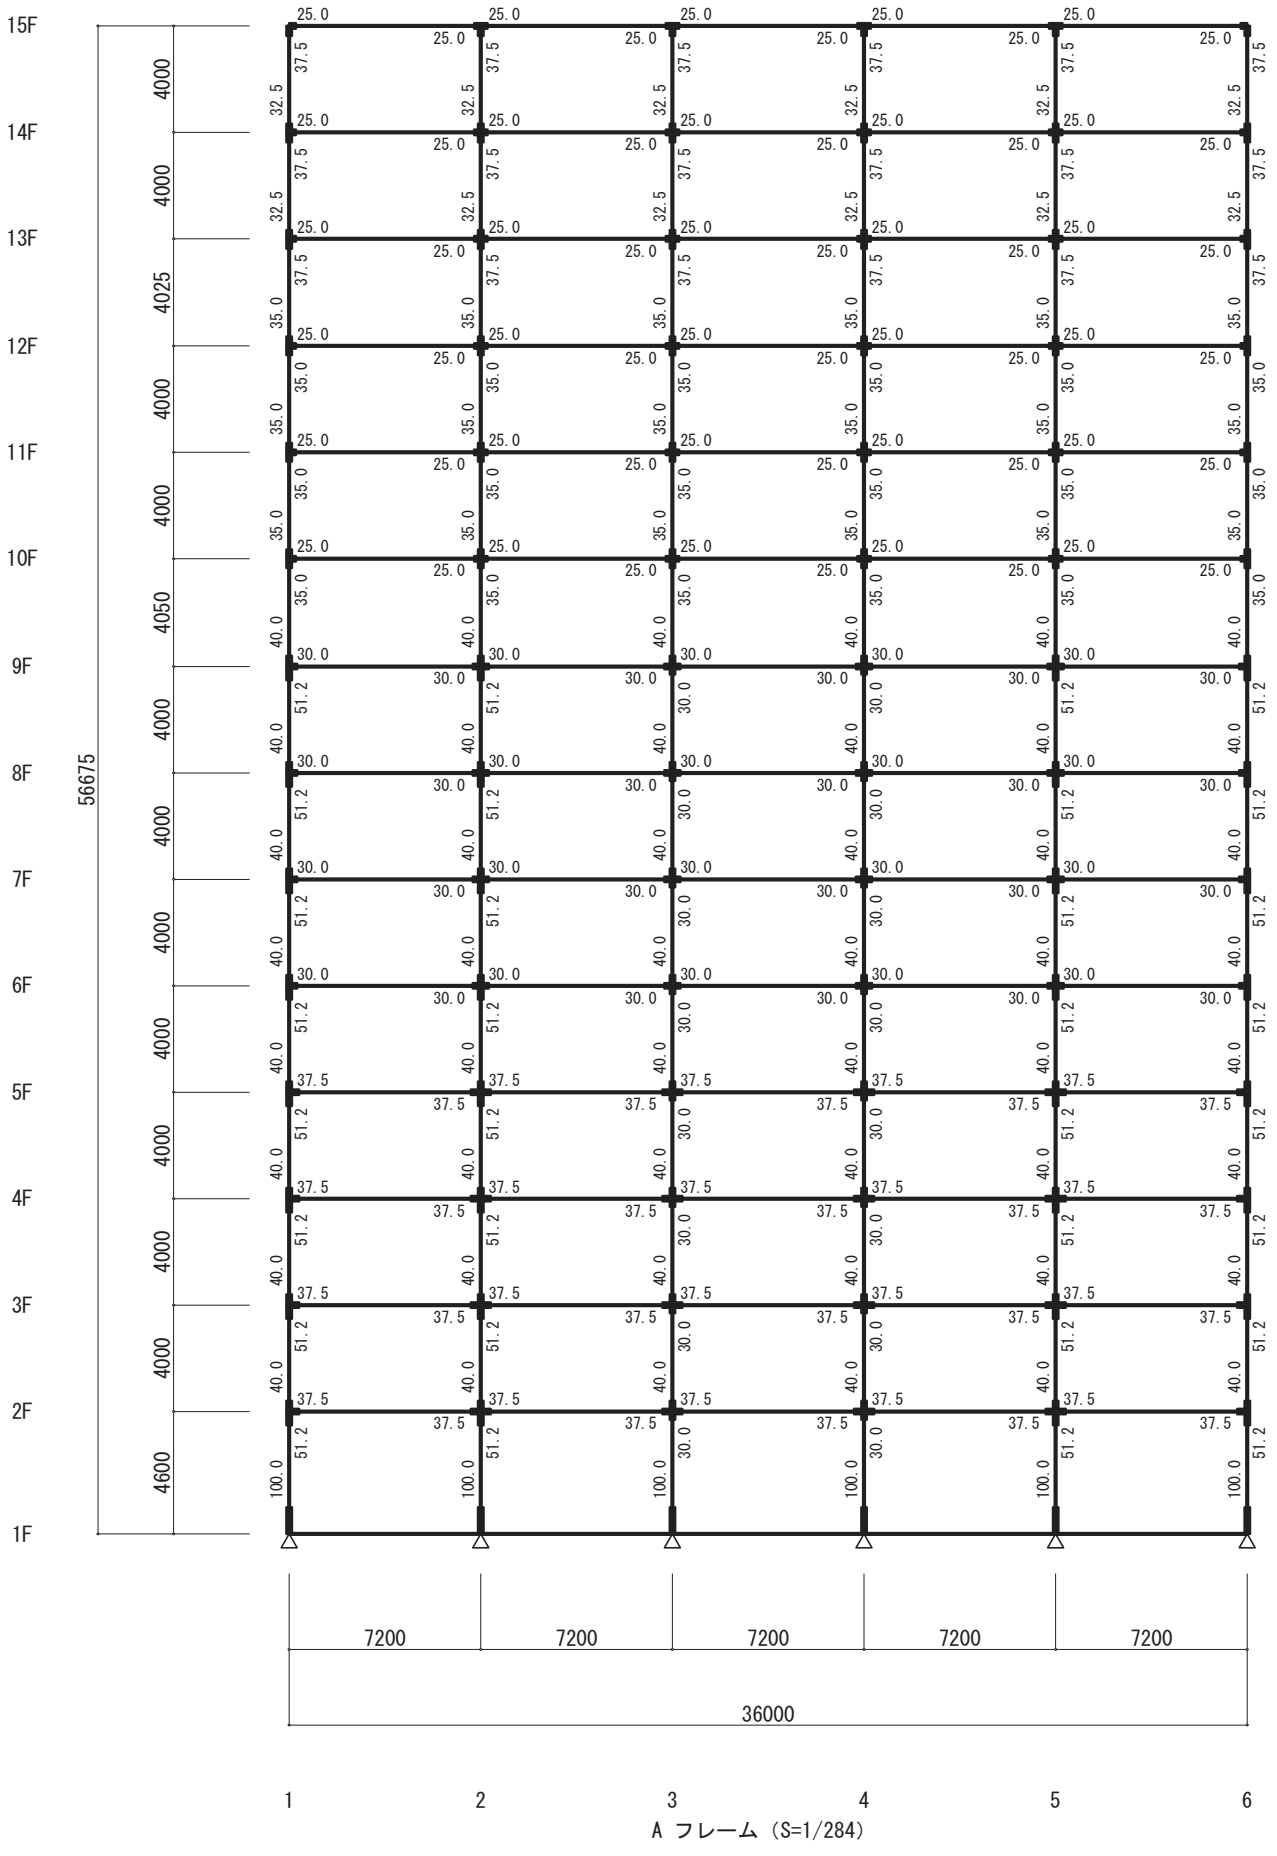

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/284)

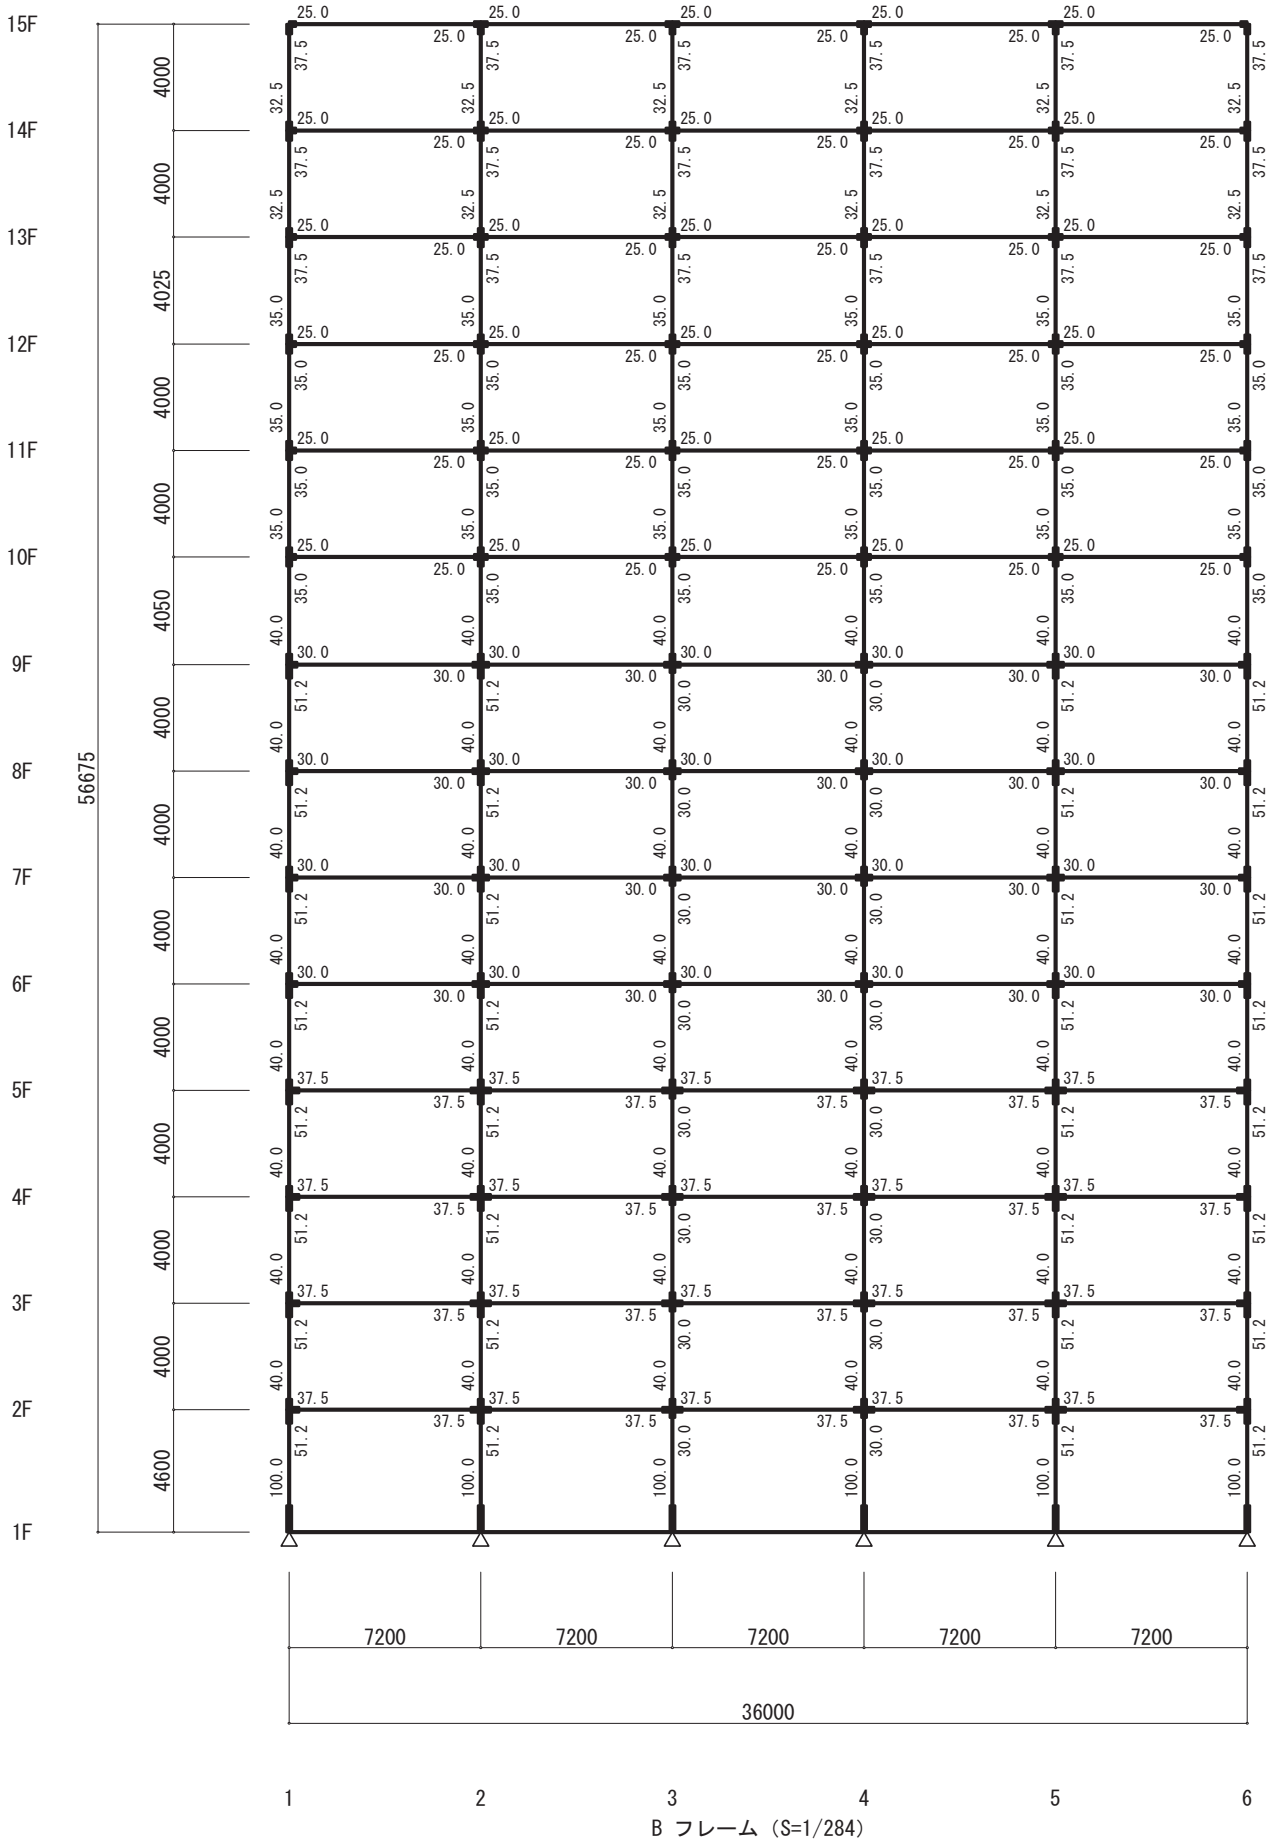

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/284)

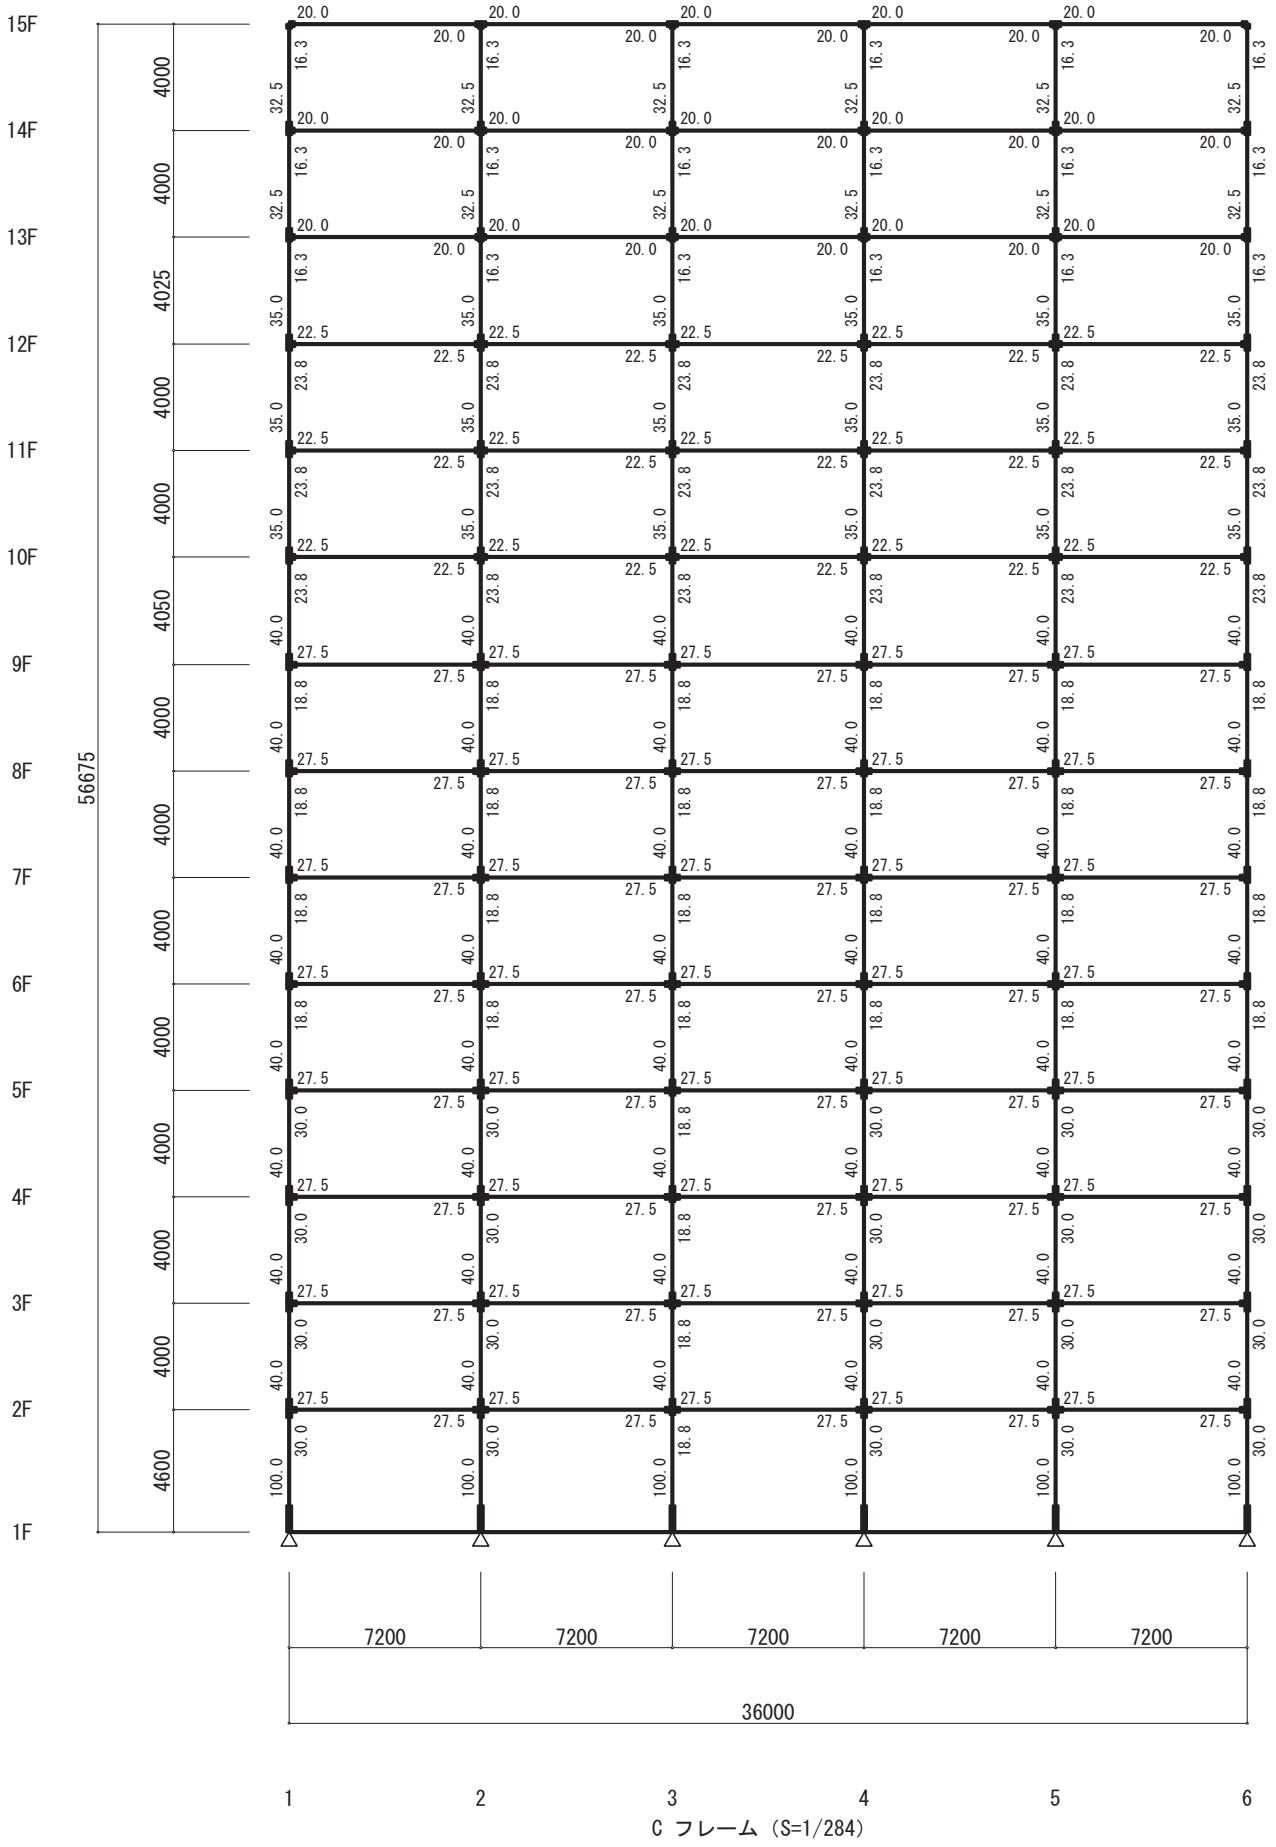

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/284)

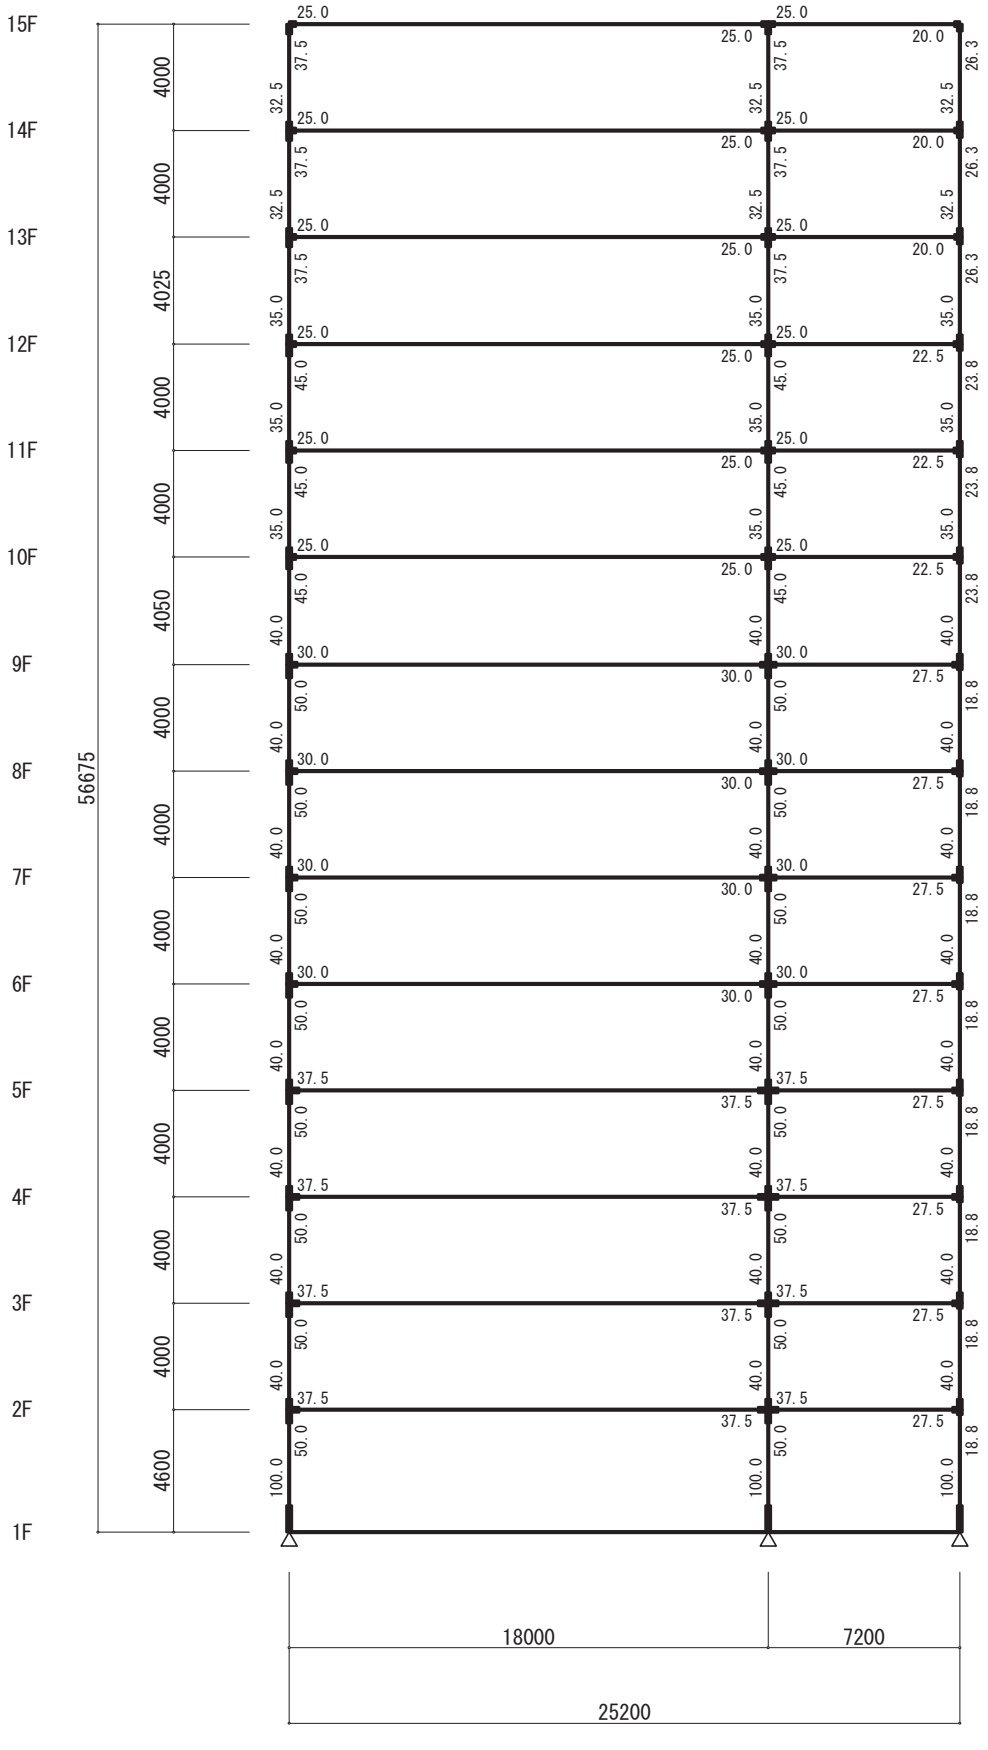
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/284)

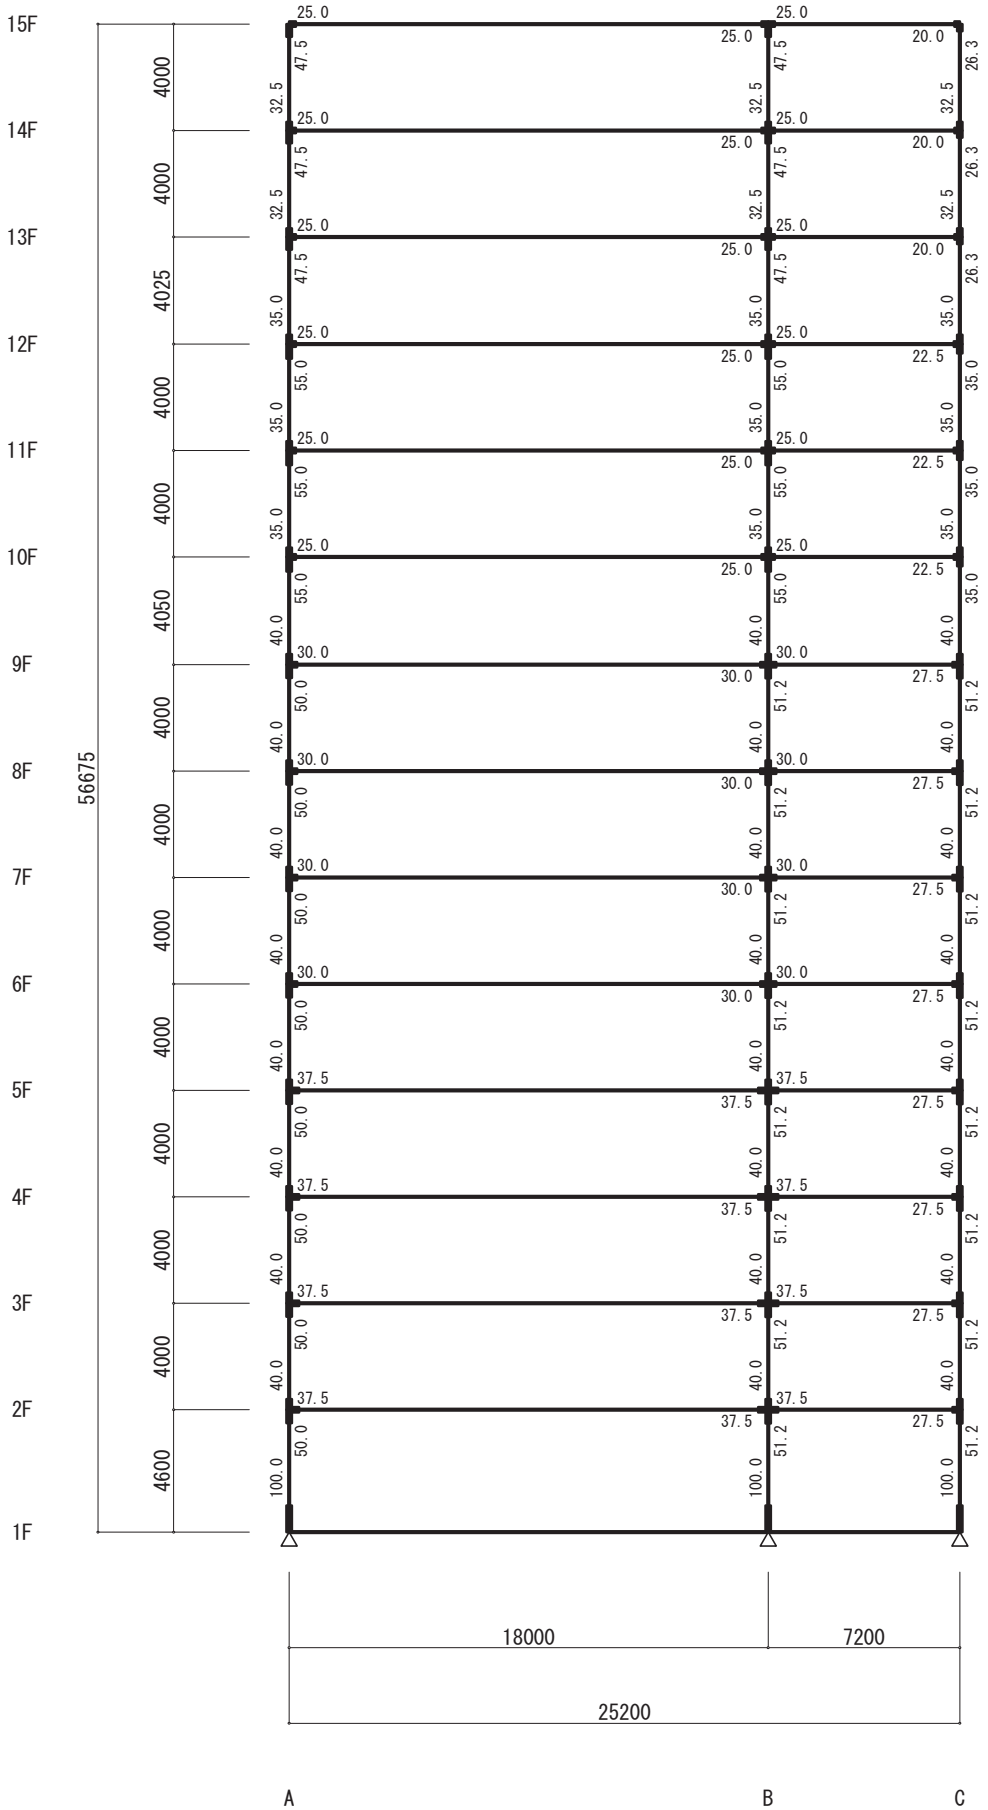
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/284)

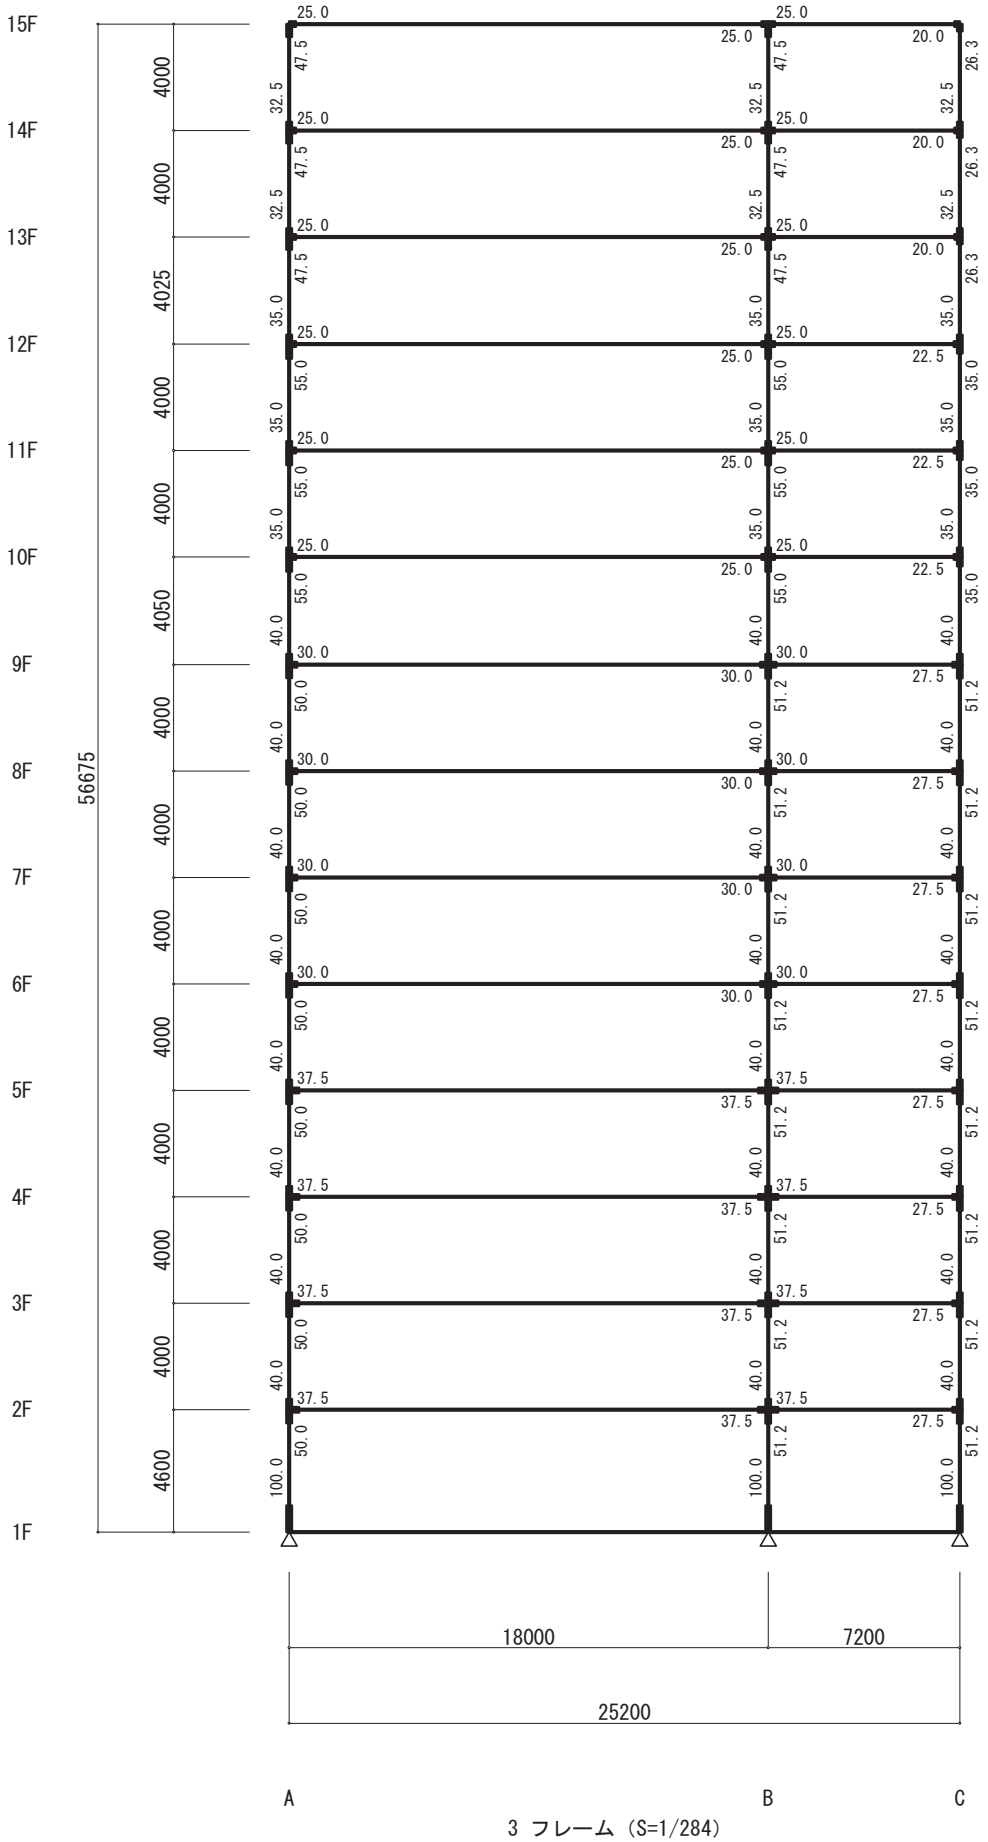
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/284)

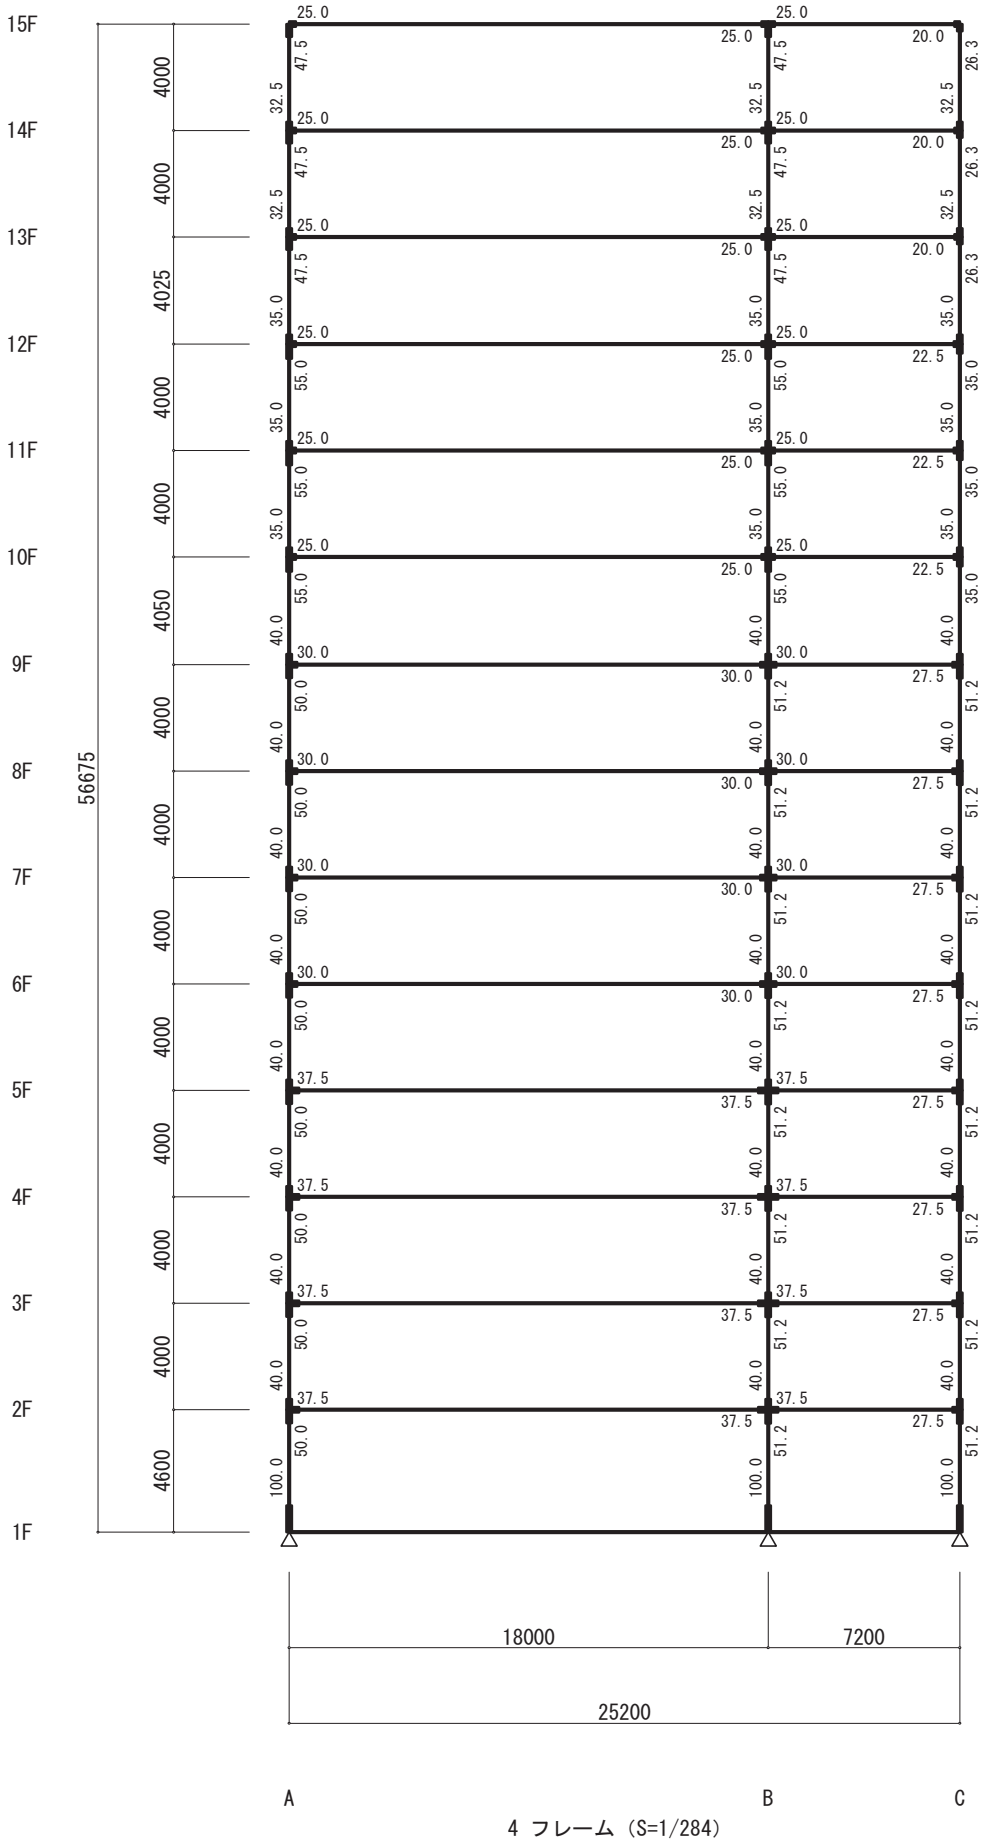
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/284)

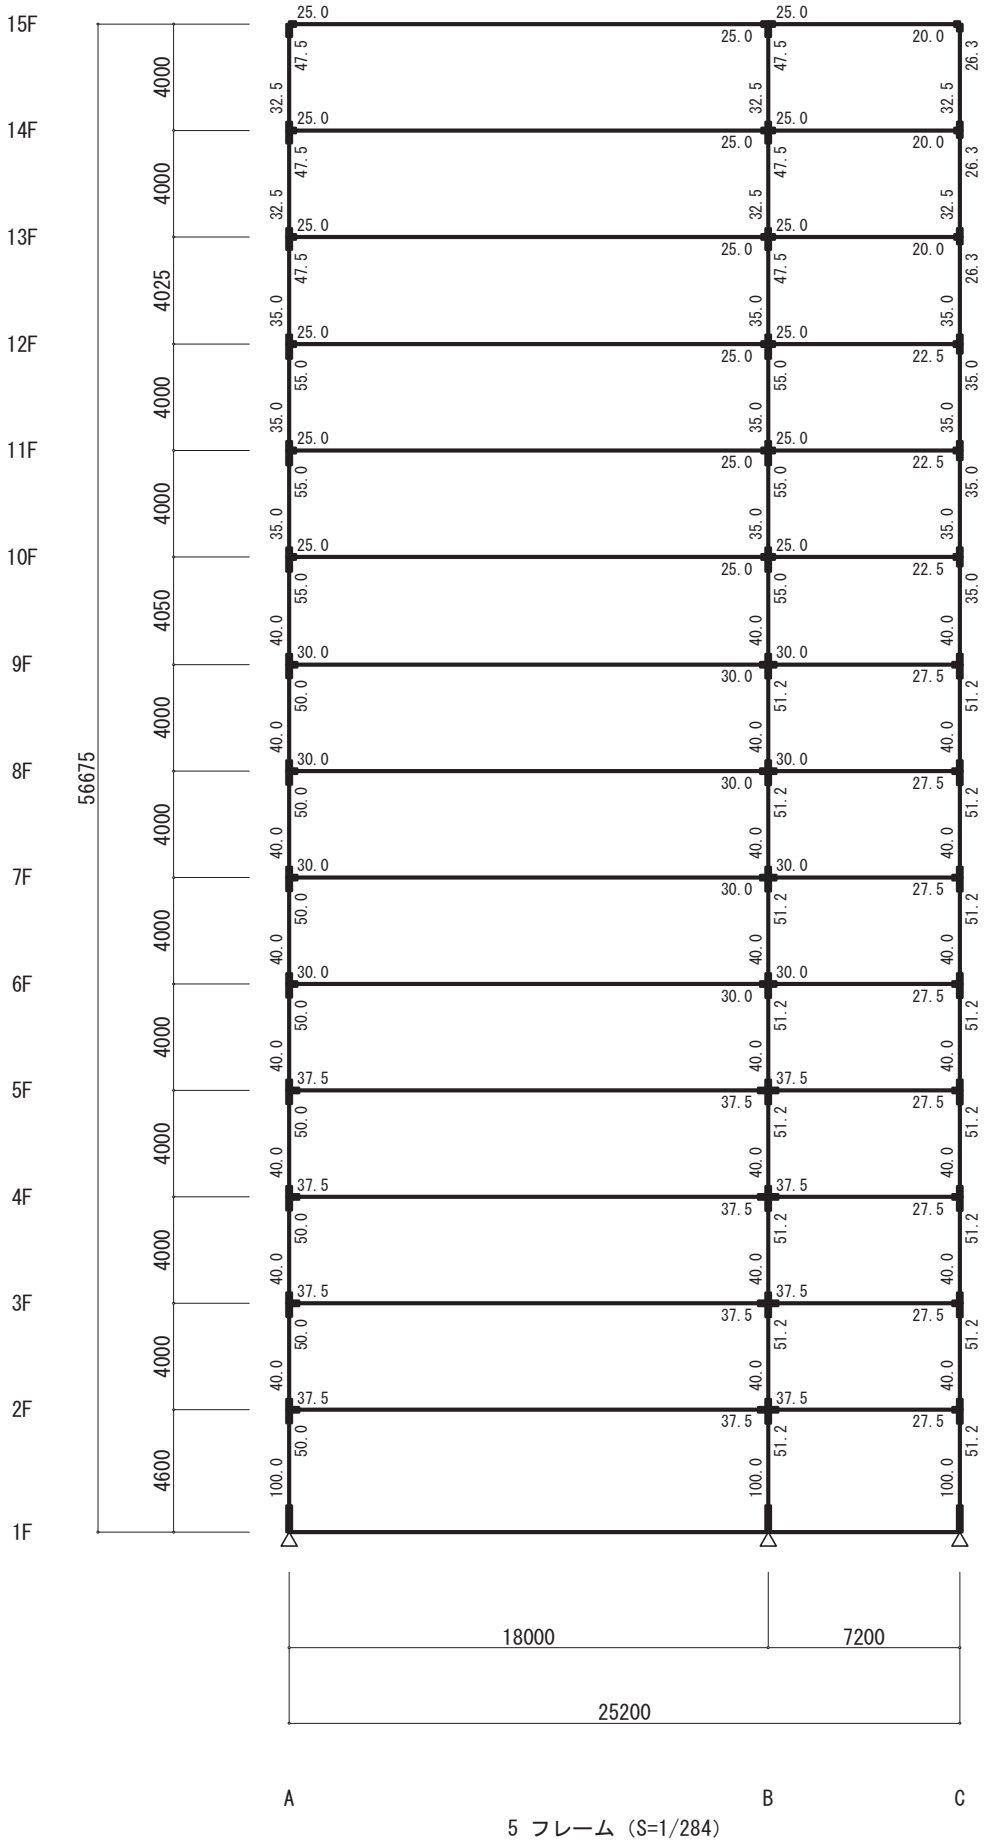
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/284)

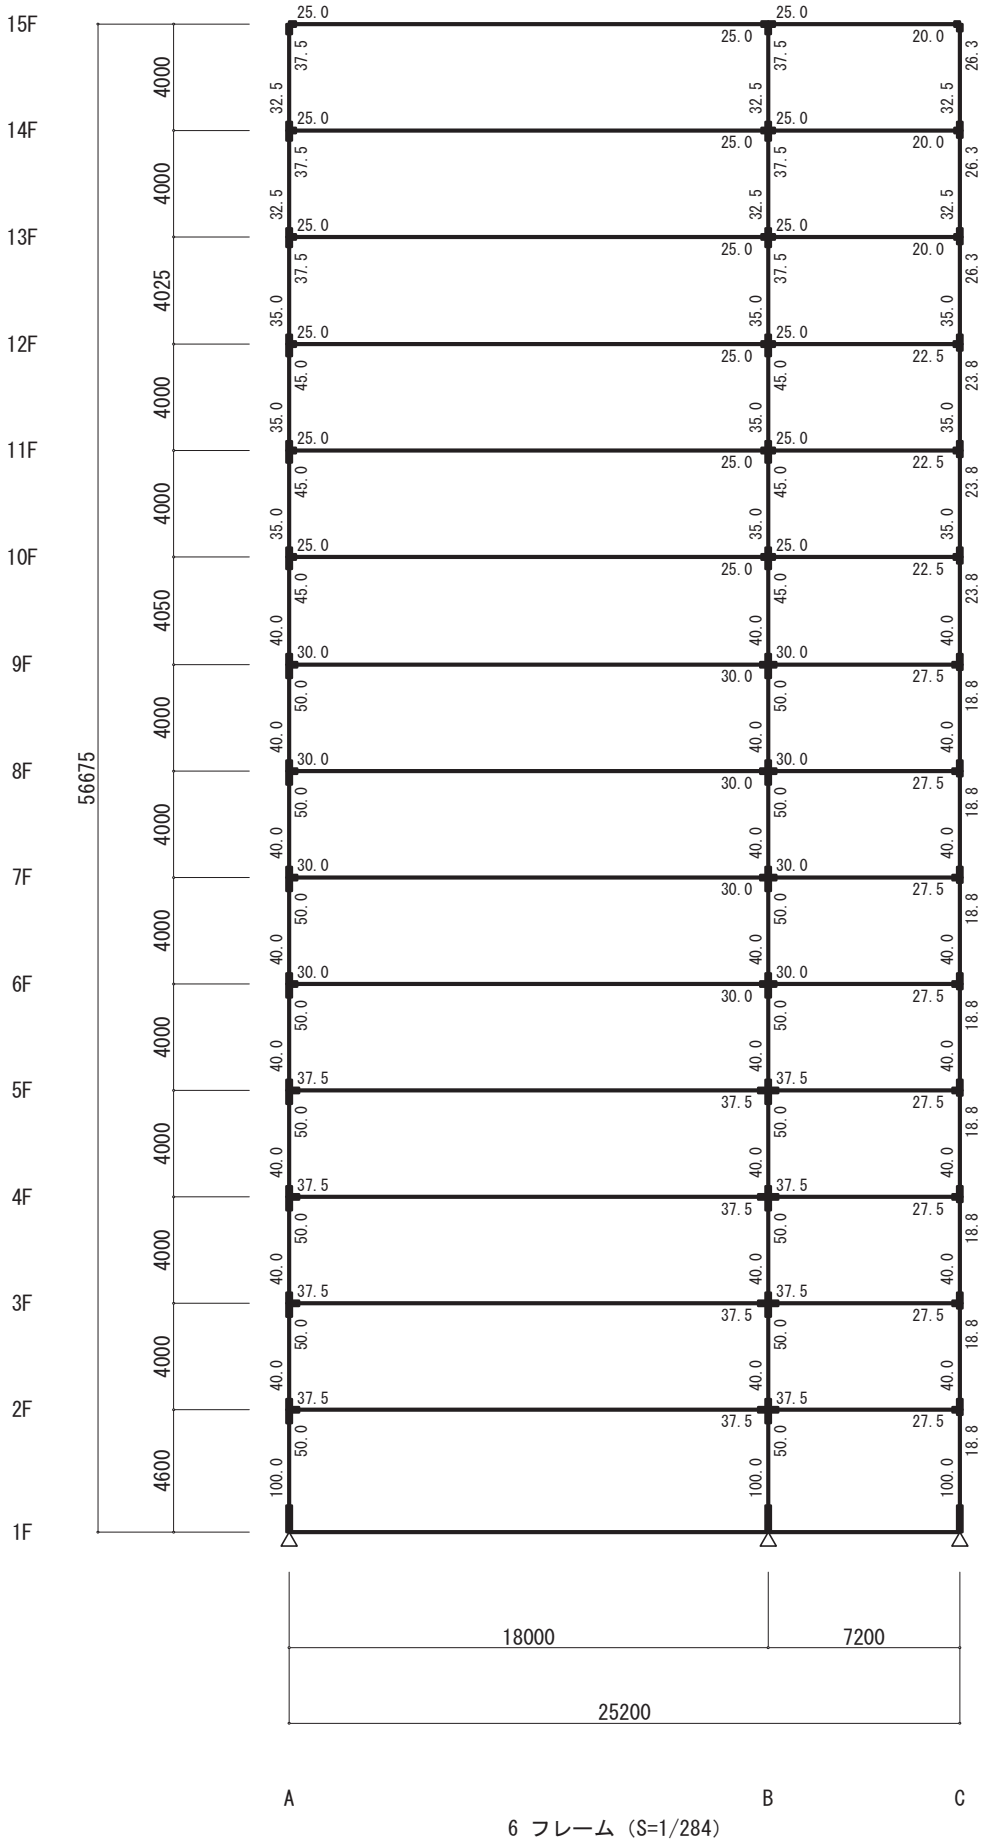
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/284)

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮する スラブ筋断面積		7.10（cm2）
鉄骨スカラップ孔径		35（mm）
ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし
	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのＺへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0（%）
	継手	15（%）
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120（cm）（柱心から）
	右端	120（cm）（柱心から）
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのＺへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0（%）
Ａsの欠損率		0（%）
Ａnの欠損率		0（%）
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4＋15.0･d
	下端	Lo/4＋20.0･d
端部接合部名称の入力がない 場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の 水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時 鉄筋引張力（Ｔ）の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0（cm）
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式（0.068）
	柱	終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
15F	D25	D10	D25	D10
14F	D25	D10	D25	D10
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
14F	D25	D10
13F	D25	D10
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
14F	D10	D13	D10	D13
13F	D10	D13	D10	D13
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		14F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	As･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	As･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	A･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力


幅厚比が不足する部材　曲げ耐力の取り方　My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果


A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

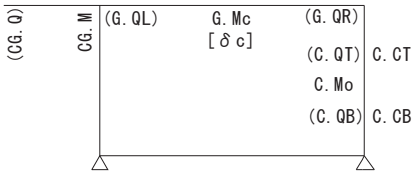


G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)


固定荷重＋積載荷重

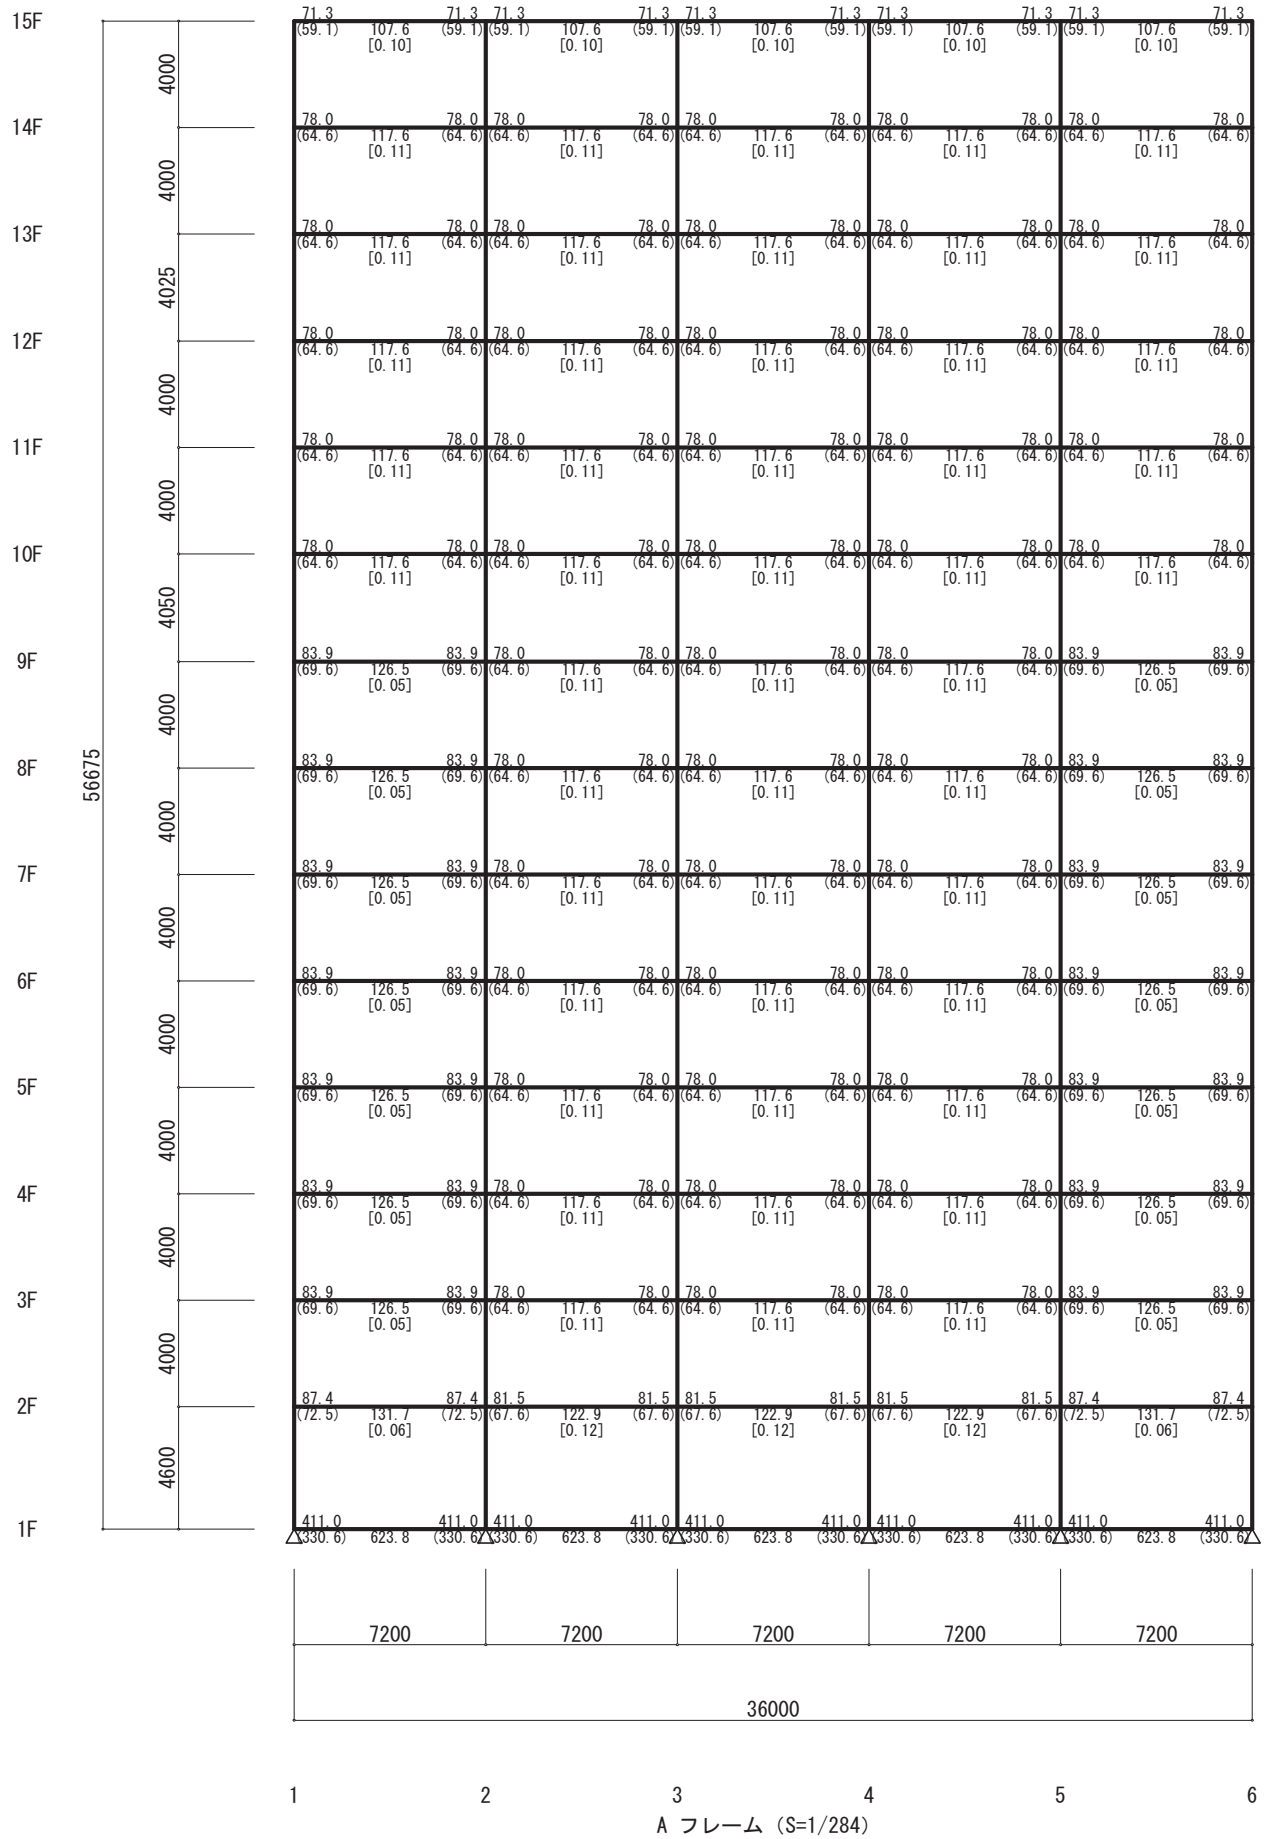
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/284)


固定荷重＋積載荷重

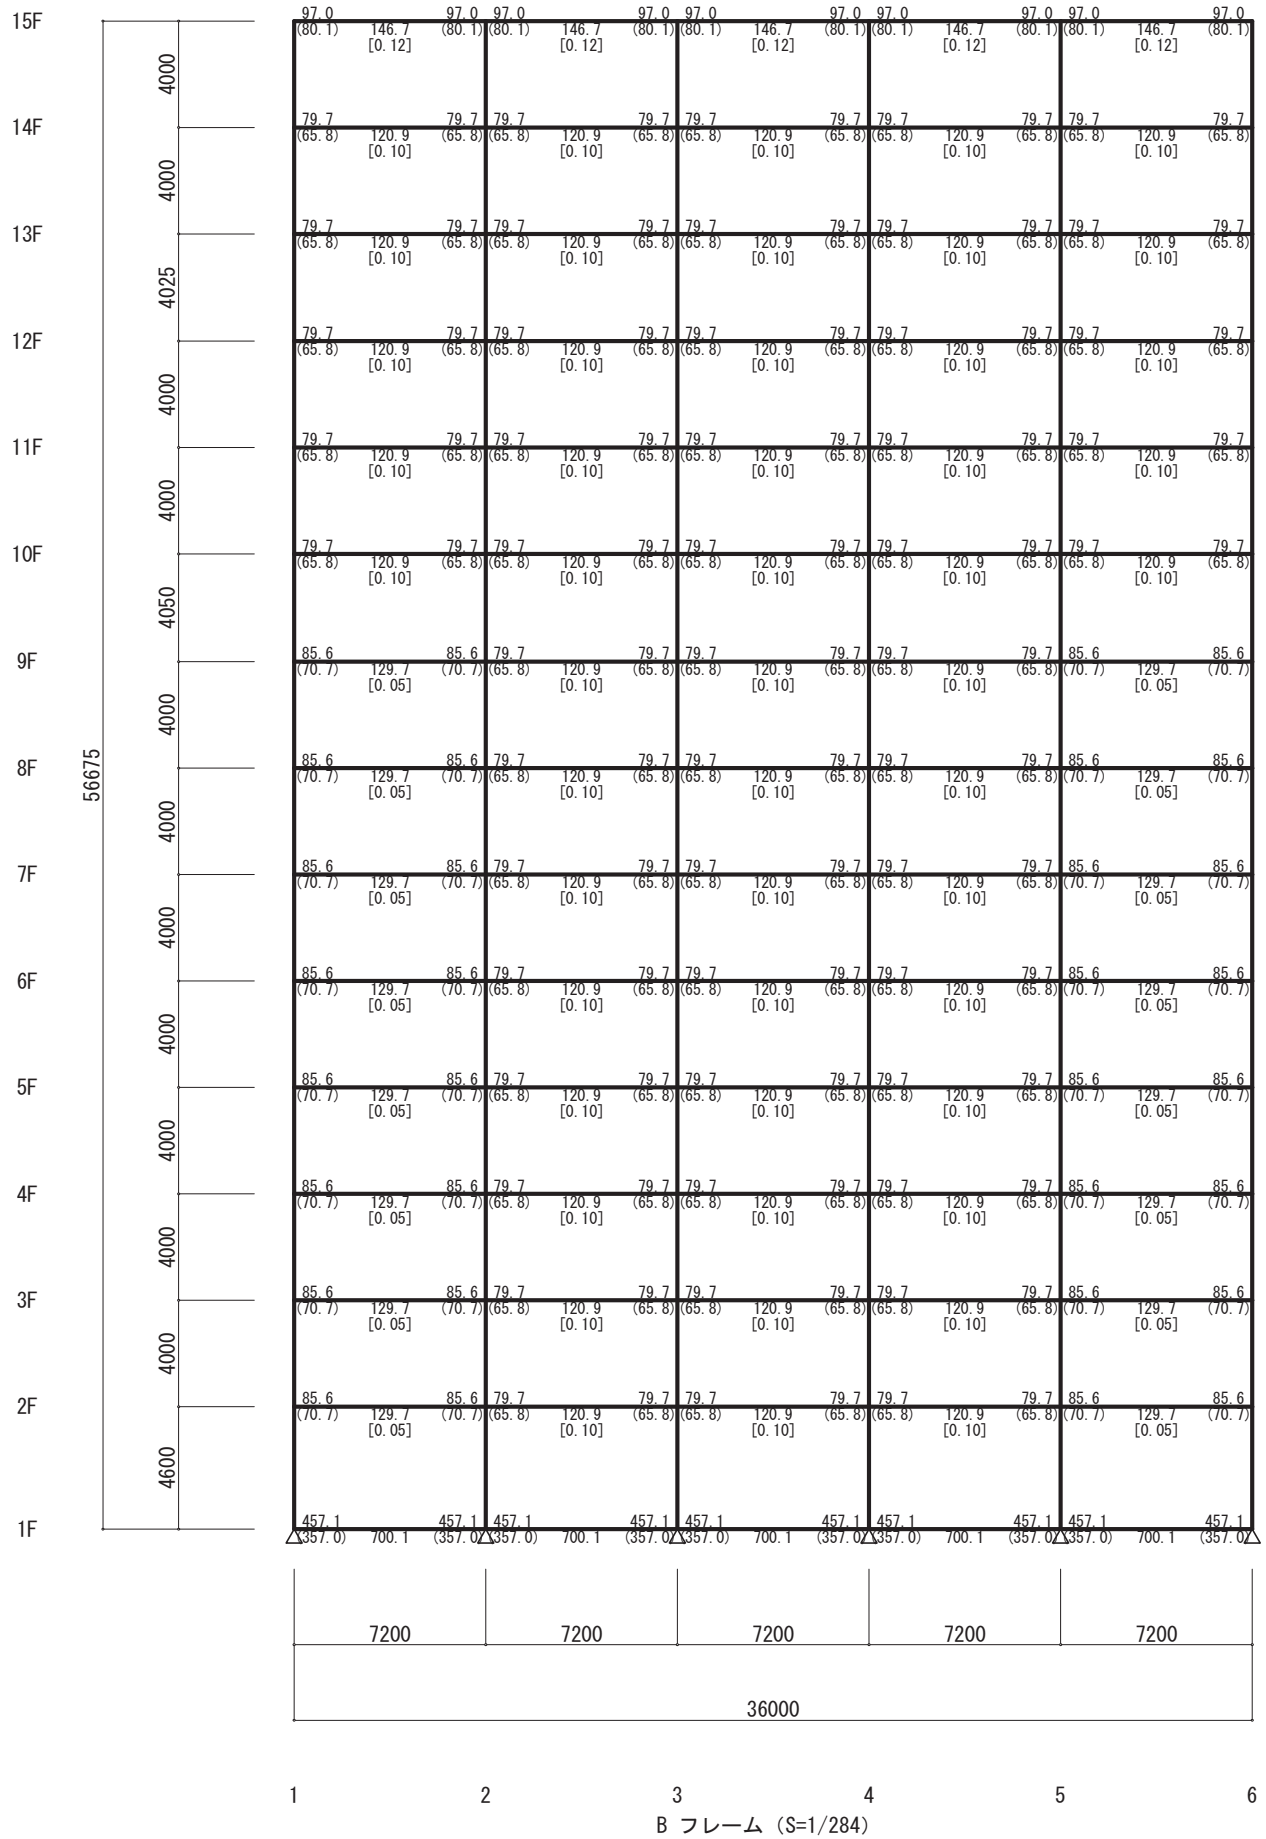
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/284)

固定荷重＋積載荷重

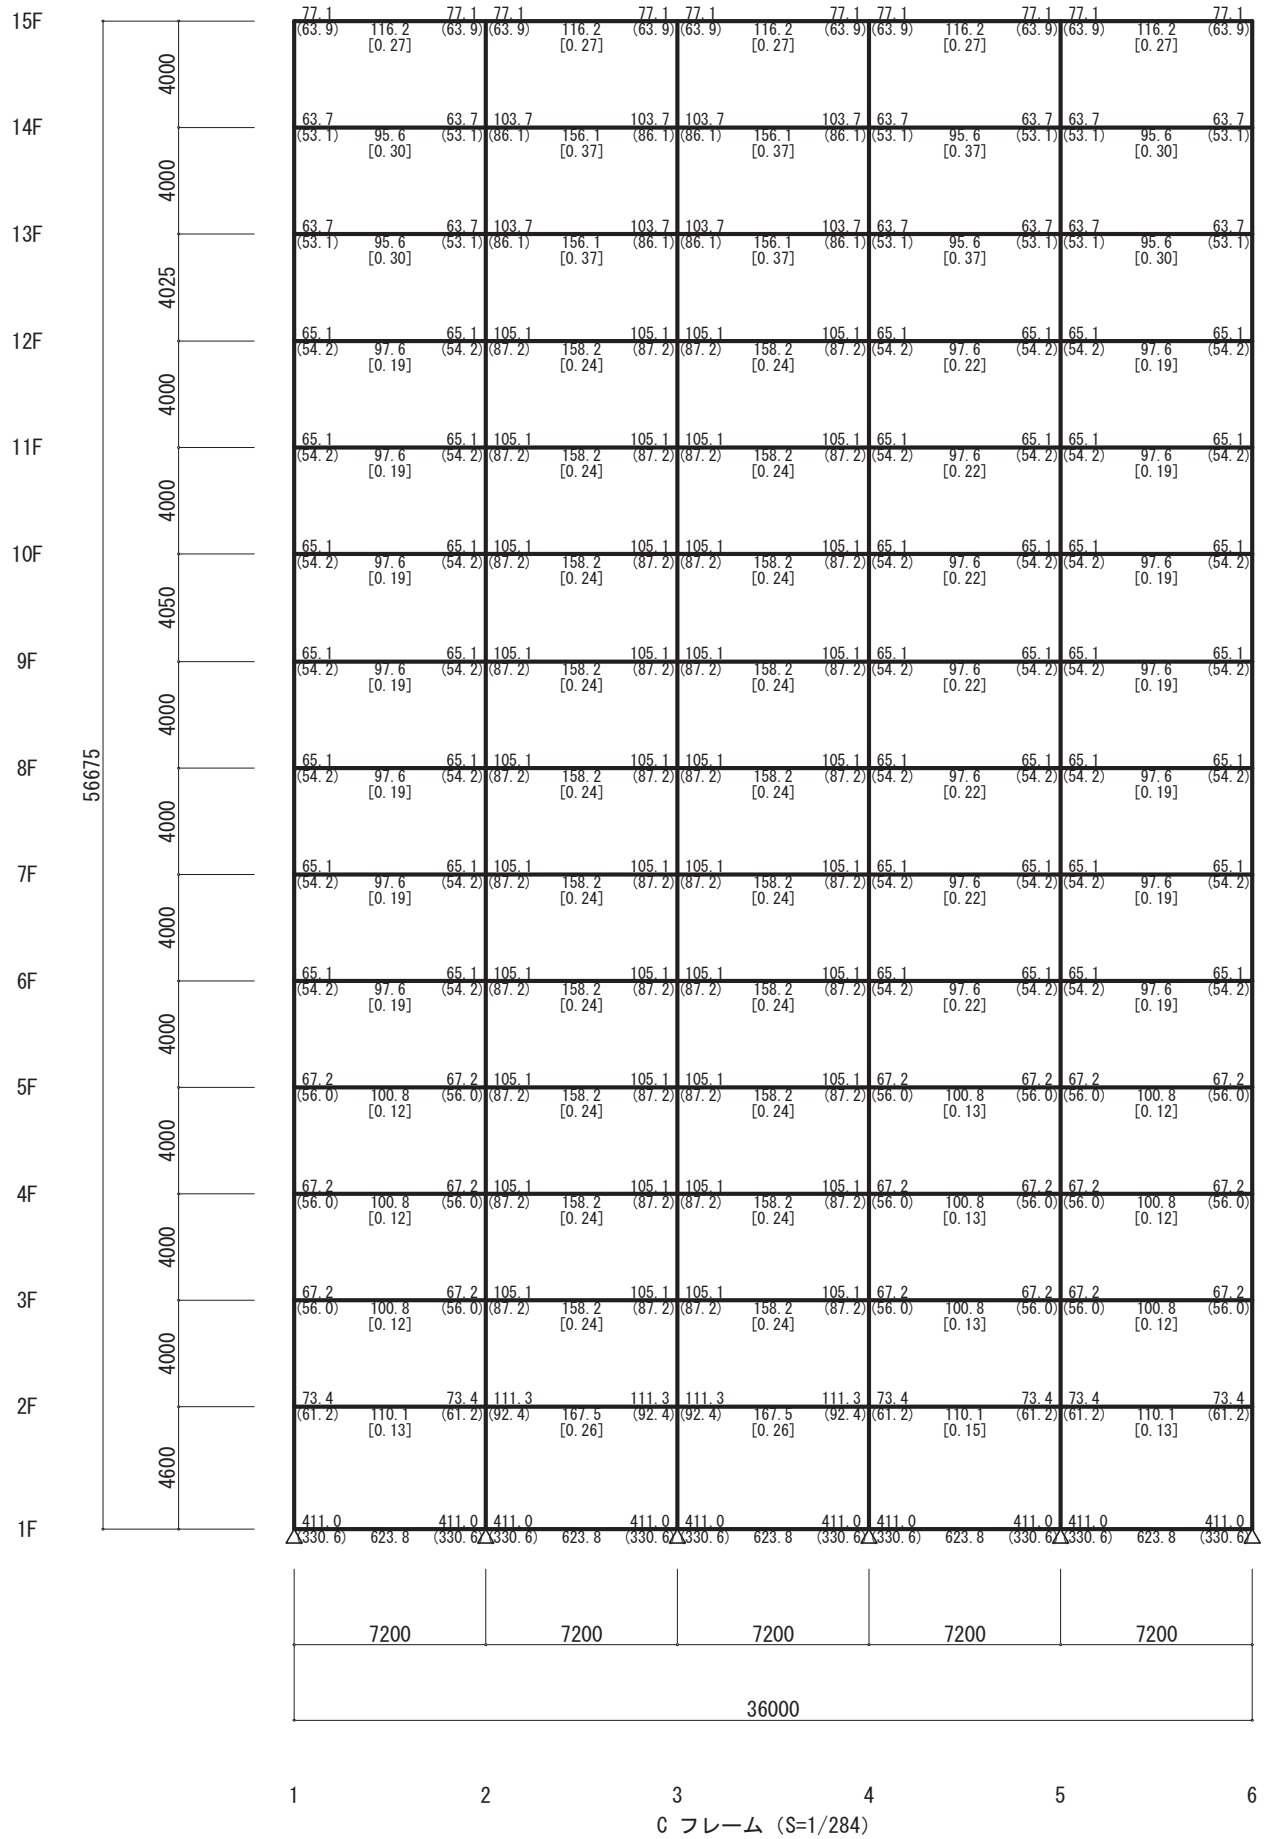

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/284)

固定荷重＋積載荷重

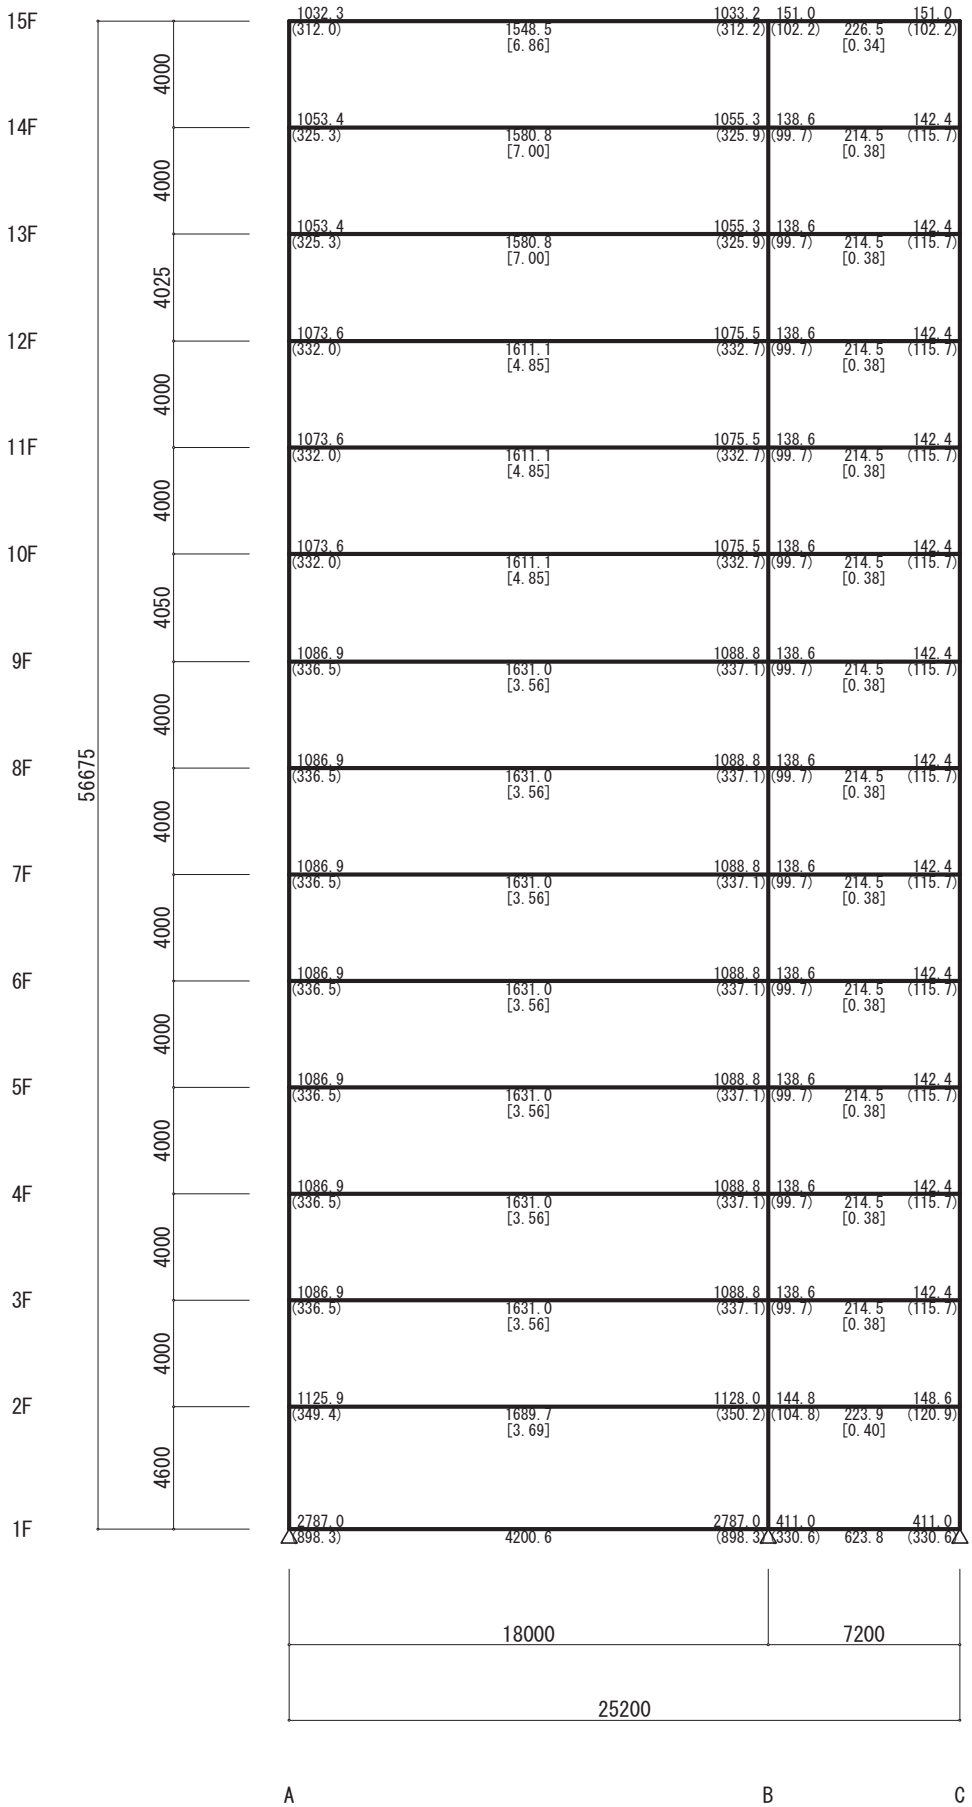


1 フレーム (S=1/284)

固定荷重＋積載荷重

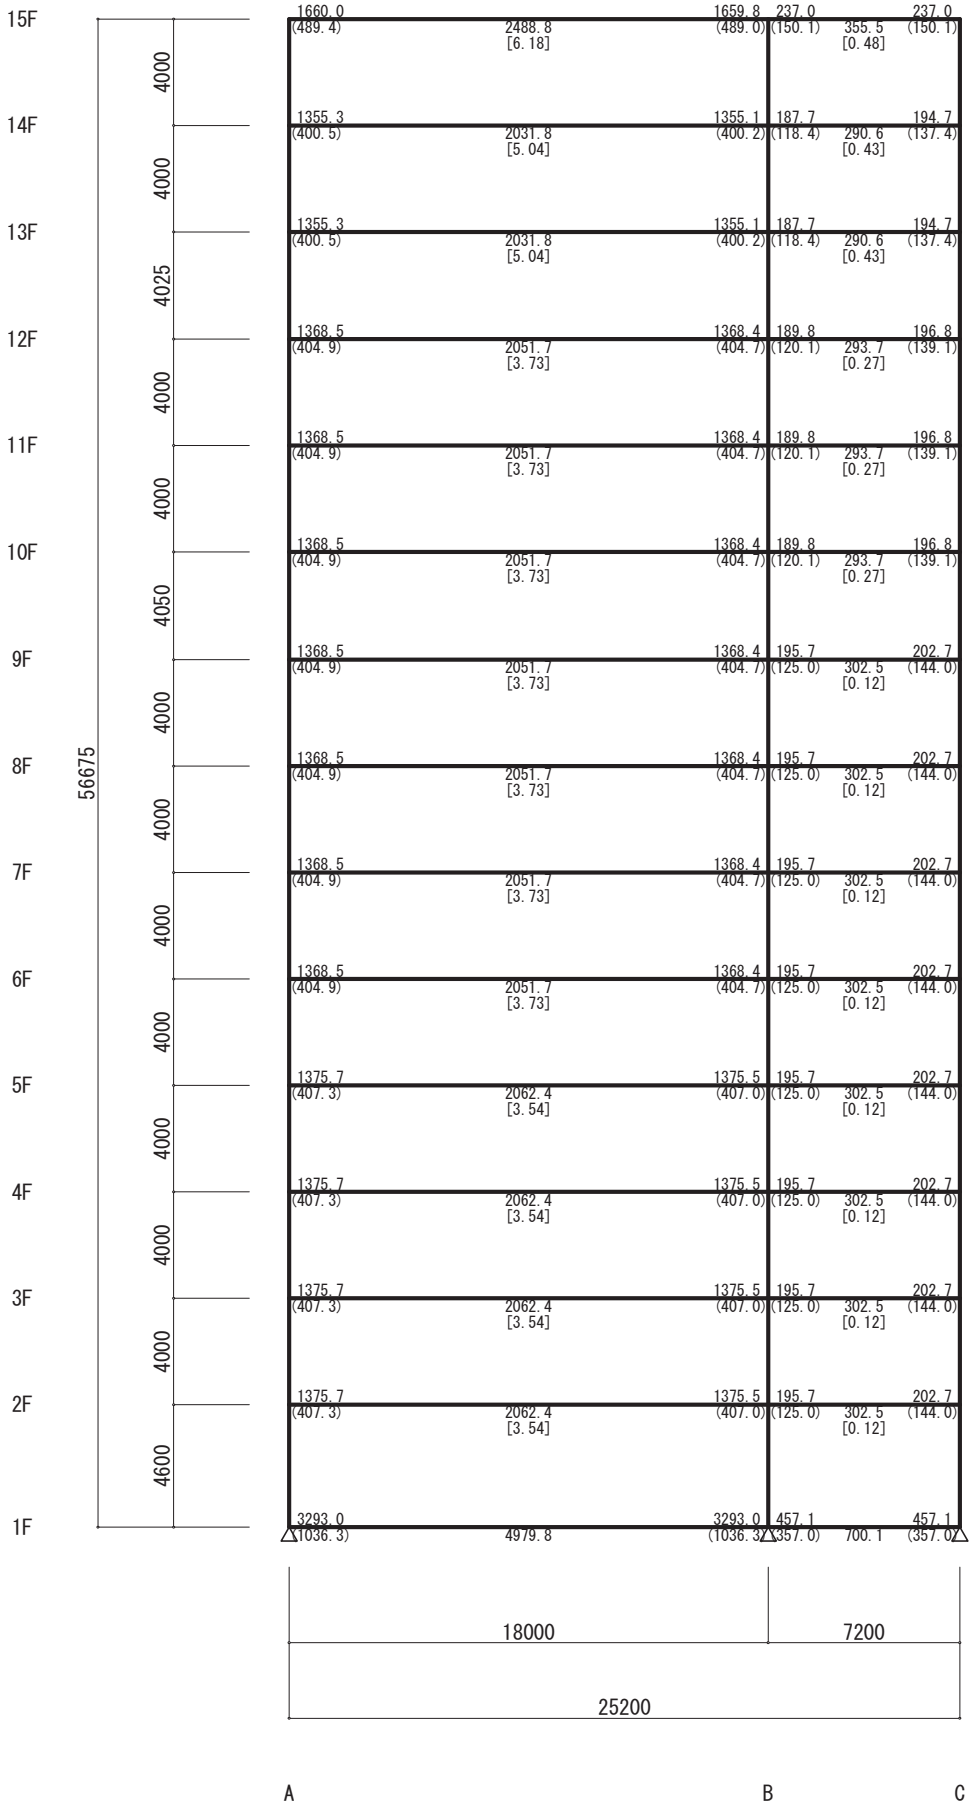


2 フレーム (S=1/284)

固定荷重＋積載荷重

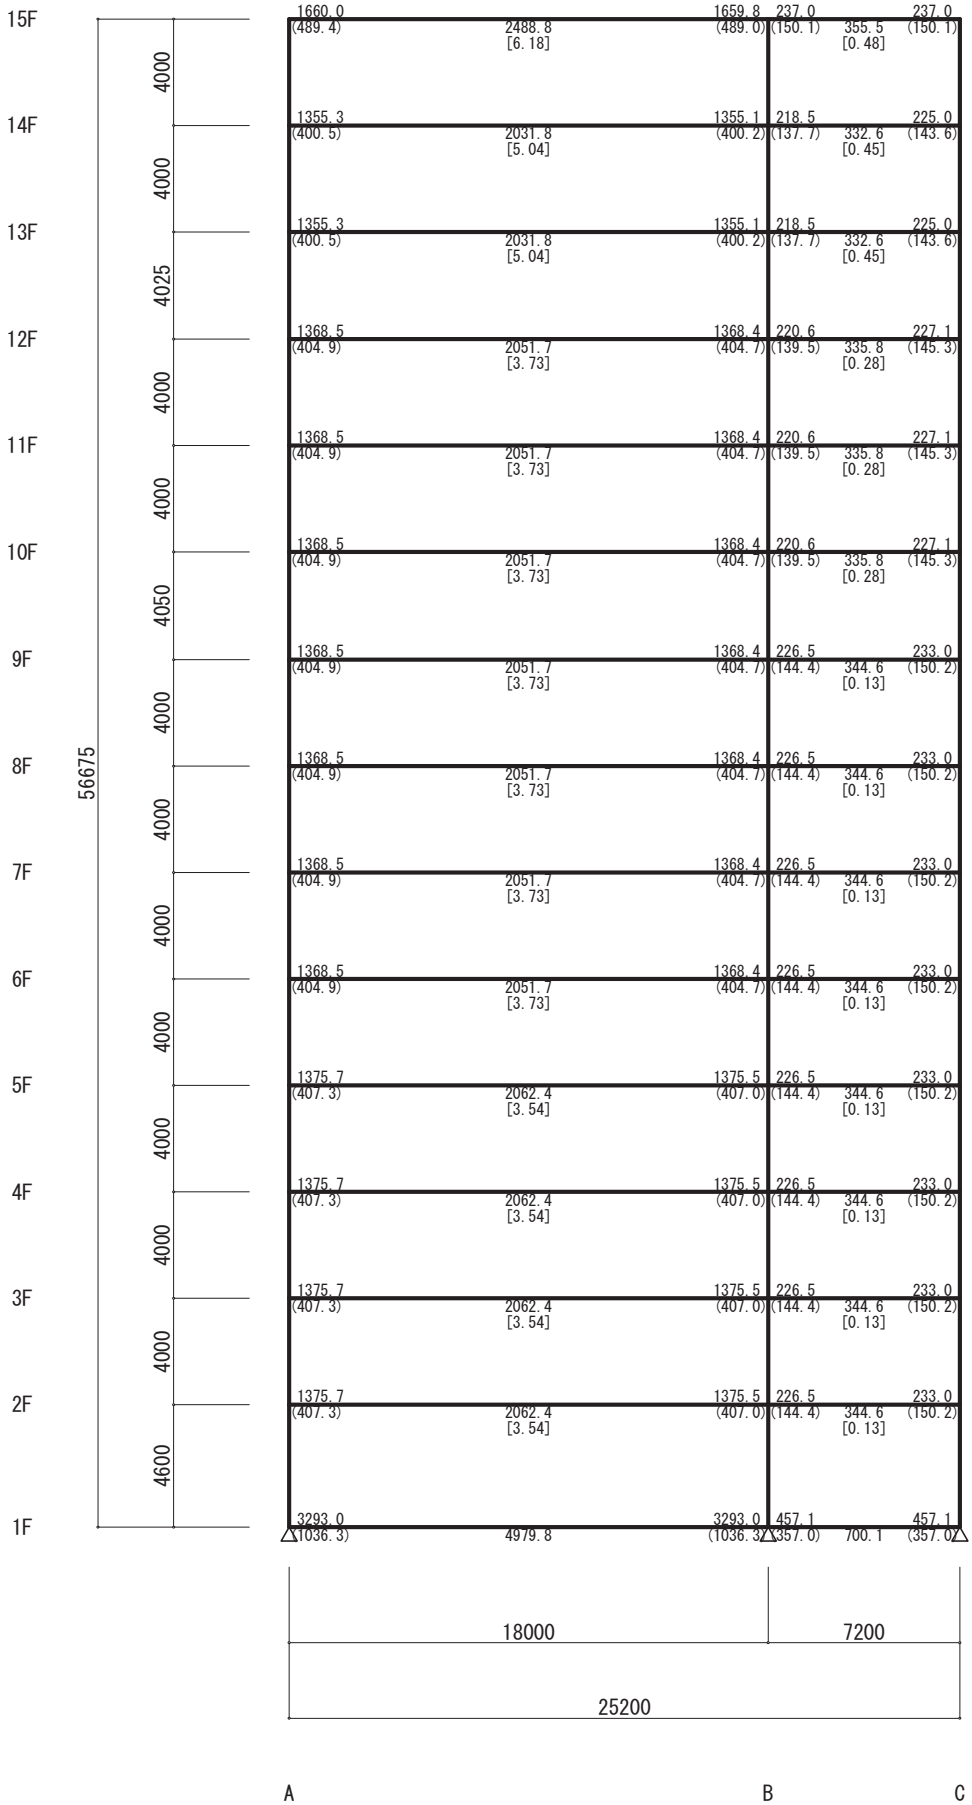


3 フレーム (S=1/284)

固定荷重＋積載荷重

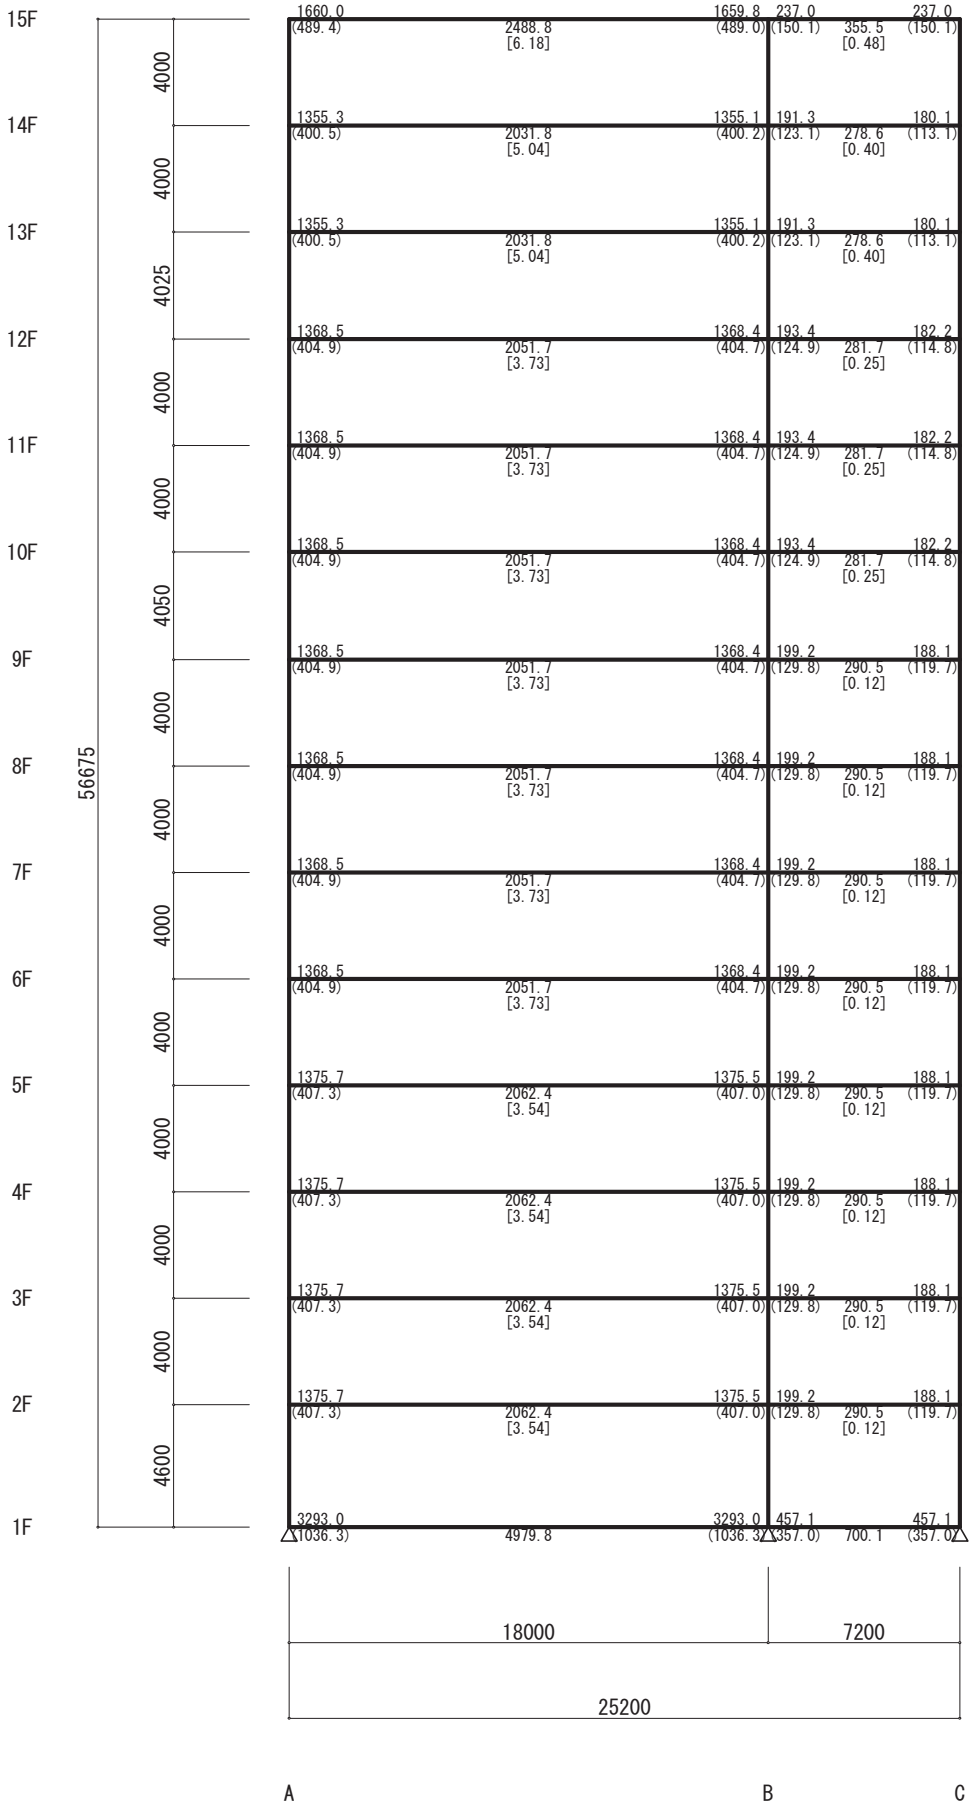


4 フレーム (S=1/284)

固定荷重＋積載荷重

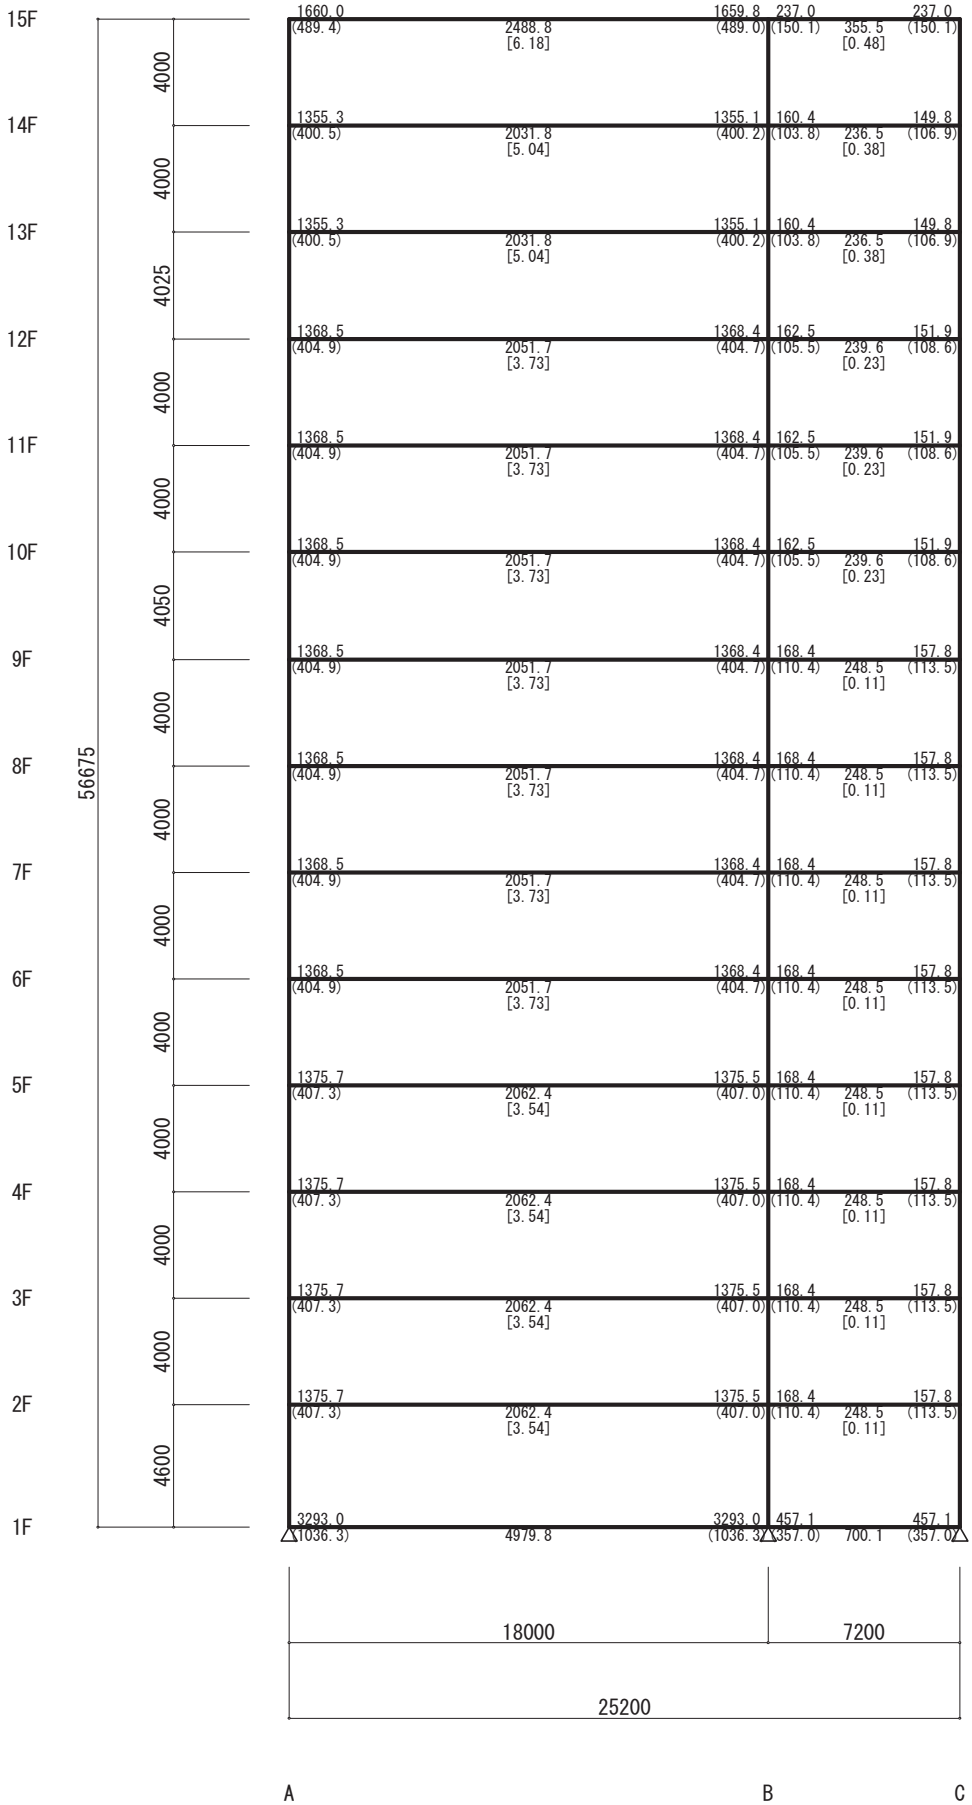

5 フレーム (S=1/284)

固定荷重＋積載荷重

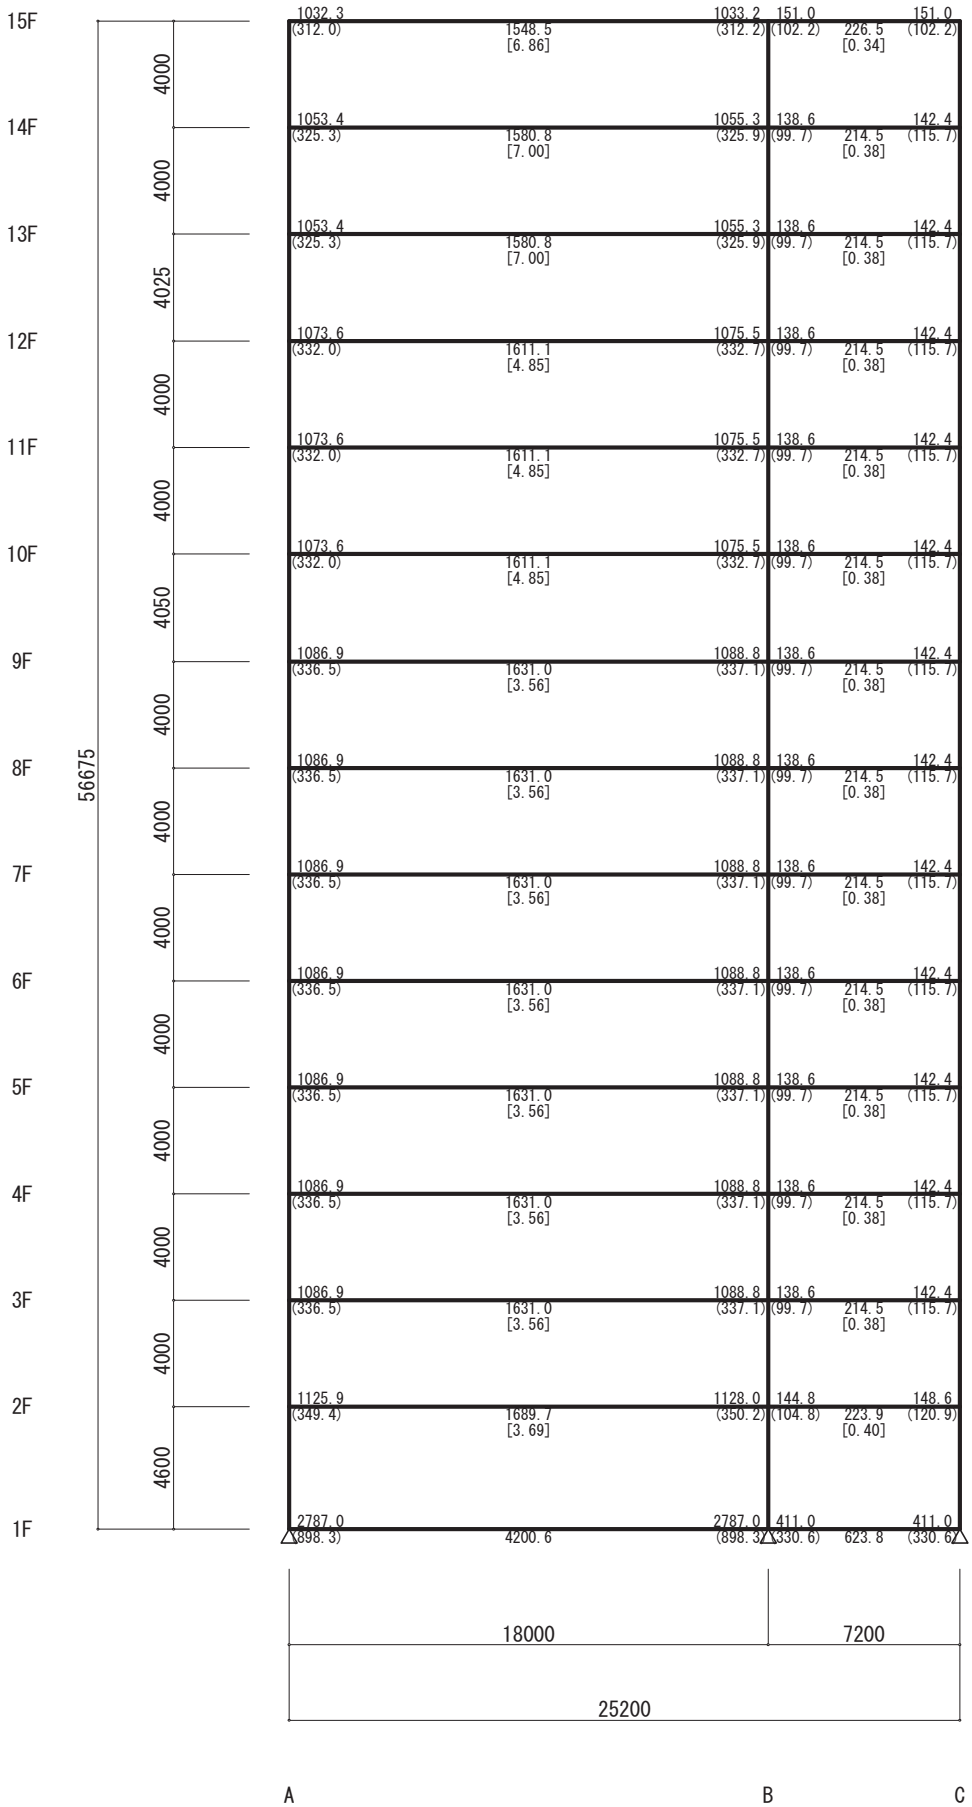

6 フレーム (S=1/284)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	2	3	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	3	4	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	4	5	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
	5	6	71.3	71.3	107.6	59.1	59.1	0.0	0.0	0.101
14F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
13F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
12F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
11F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
10F	1	2	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
9F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
8F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
7F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
6F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
5F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
4F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
3F	1	2	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
	2	3	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	3	4	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	4	5	78.0	78.0	117.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.9	83.9	126.5	69.6	69.6	0.0	0.0	0.053
2F	1	2	87.4	87.4	131.7	72.5	72.5	0.0	0.0	0.055
	2	3	81.5	81.5	122.9	67.6	67.6	0.0	0.0	0.116
	3	4	81.5	81.5	122.9	67.6	67.6	0.0	0.0	0.116
	4	5	81.5	81.5	122.9	67.6	67.6	0.0	0.0	0.116
	5	6	87.4	87.4	131.7	72.5	72.5	0.0	0.0	0.055
1F	1	2	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	2	3	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	3	4	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	4	5	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	5	6	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	2	3	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	3	4	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	4	5	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	5	6	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
14F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
13F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
12F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
11F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
10F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
9F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
8F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
7F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	2	3	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	3	4	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	4	5	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	
	5	6	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
14F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
13F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
12F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
11F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
10F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
9F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.115
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.134
	5	6	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.115
4F	1	2	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.115
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.134
	5	6	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.115
3F	1	2	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.115
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.134
	5	6	67.2	67.2	100.8	56.0	56.0	0.0	0.0	0.115
2F	1	2	73.4	73.4	110.1	61.2	61.2	0.0	0.0	0.126
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	73.4	73.4	110.1	61.2	61.2	0.0	0.0	0.147
	5	6	73.4	73.4	110.1	61.2	61.2	0.0	0.0	0.126
1F	1	2	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	2	3	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	3	4	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	4	5	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	
	5	6	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1032.3	1033.2	1548.5	312.0	312.2	0.0	0.0	6.860
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
14F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
13F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
12F	A	B	1073.6	1075.5	1611.1	332.0	332.7	0.0	0.0	4.847
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	1073.6	1075.5	1611.1	332.0	332.7	0.0	0.0	4.847
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	1073.6	1075.5	1611.1	332.0	332.7	0.0	0.0	4.847

1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1125.9	1128.0	1689.7	349.4	350.2	0.0	0.0	3.688
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	2787.0	2787.0	4200.6	898.3	898.3	0.0	0.0	
	B	C	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	

2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
12F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	3293.0	3293.0	4979.8	1036.3	1036.3	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
12F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	3293.0	3293.0	4979.8	1036.3	1036.3	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
12F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	3293.0	3293.0	4979.8	1036.3	1036.3	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
13F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
12F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
11F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
10F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
9F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
8F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
7F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
6F	A	B	1368.5	1368.4	2051.7	404.9	404.7	0.0	0.0	3.733
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	3293.0	3293.0	4979.8	1036.3	1036.3	0.0	0.0	
	B	C	457.1	457.1	700.1	357.0	357.0	0.0	0.0	

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1032.3	1033.2	1548.5	312.0	312.2	0.0	0.0	6.860
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
14F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
13F	A	B	1053.4	1055.3	1580.8	325.3	325.9	0.0	0.0	7.003
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
12F	A	B	1073.6	1075.5	1611.1	332.0	332.7	0.0	0.0	4.847
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	1073.6	1075.5	1611.1	332.0	332.7	0.0	0.0	4.847
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	1073.6	1075.5	1611.1	332.0	332.7	0.0	0.0	4.847
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1086.9	1088.8	1631.0	336.5	337.1	0.0	0.0	3.560
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1125.9	1128.0	1689.7	349.4	350.2	0.0	0.0	3.688
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	2787.0	2787.0	4200.6	898.3	898.3	0.0	0.0	


6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	B	C	411.0	411.0	623.8	330.6	330.6	0.0	0.0	


A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)

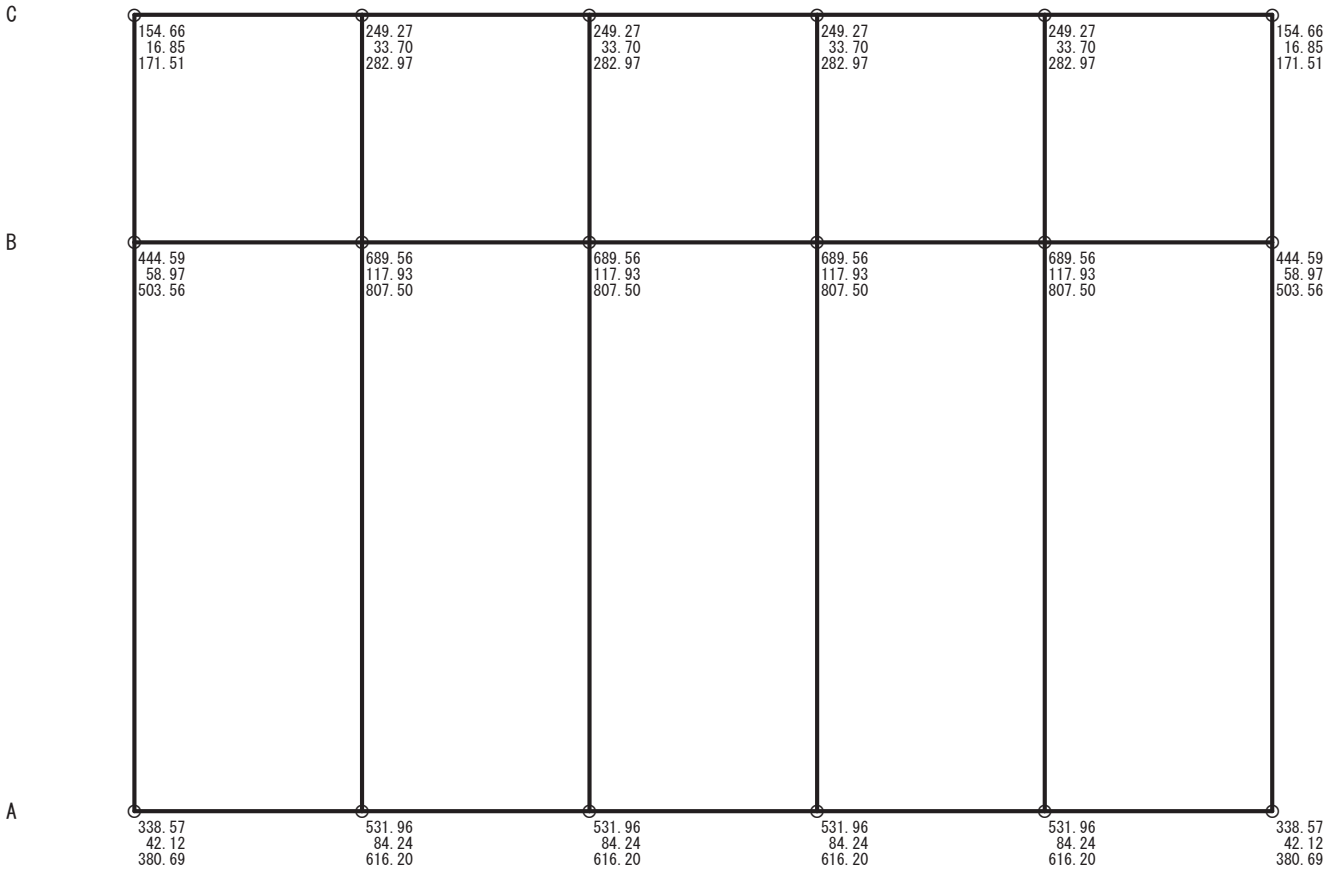


15F 層　合計 : 8938.17 (kN) (S=1/239)

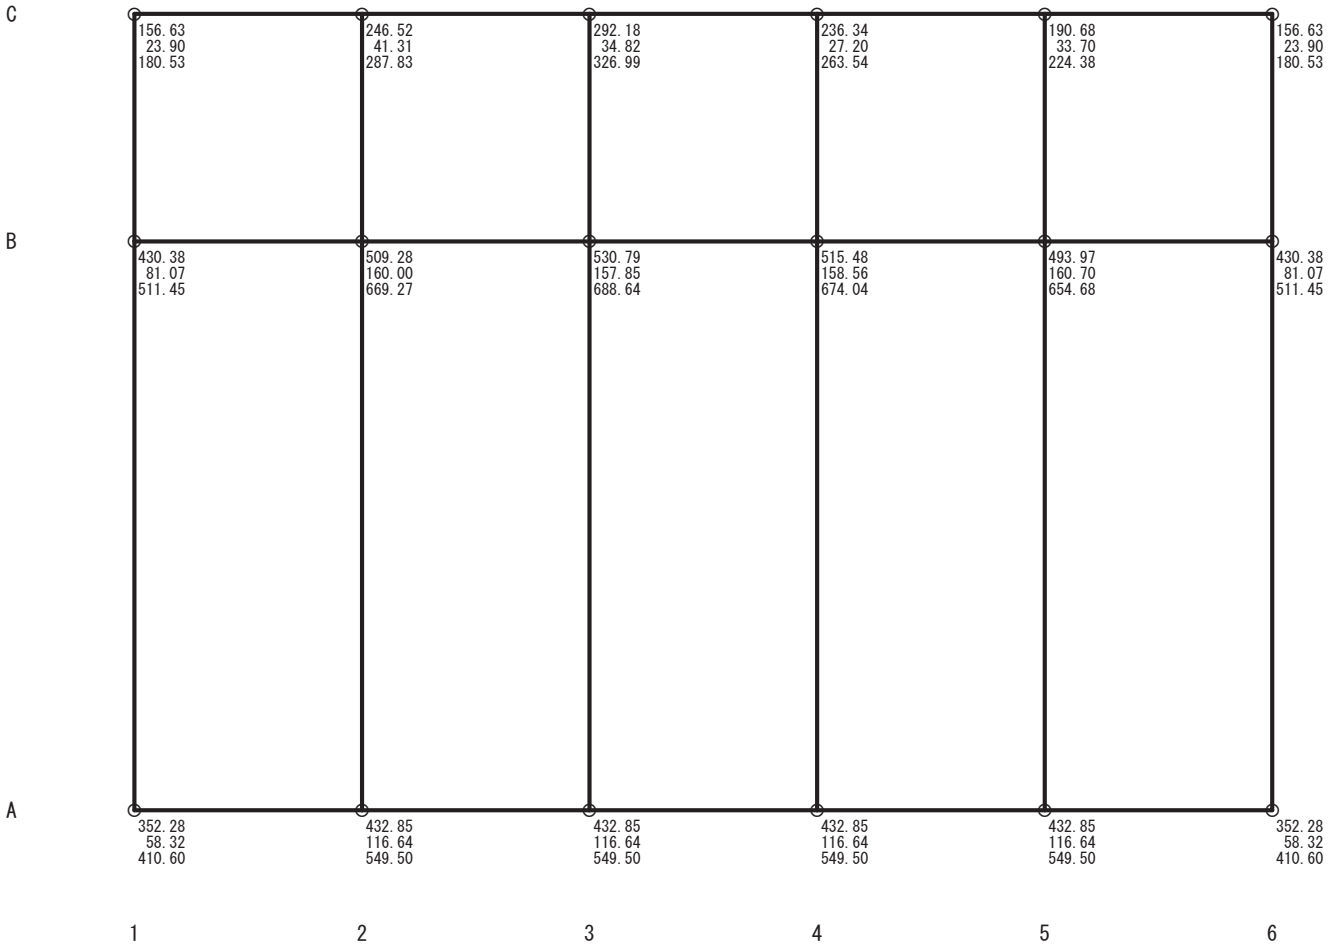


14F 層　合計 : 8192.51 (kN) (S=1/239)

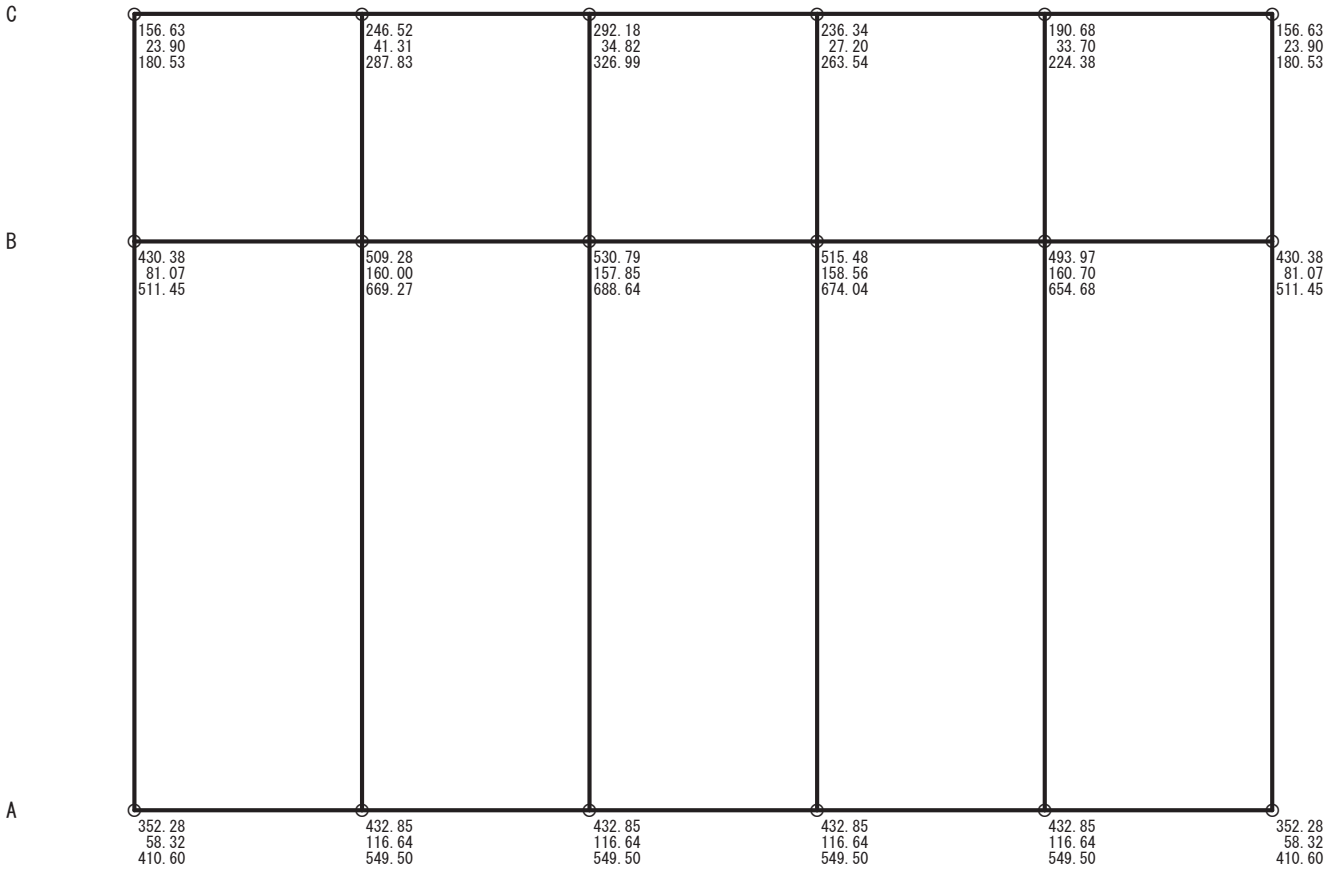


13F 層　合計 : 8192.51 (kN) (S=1/239)

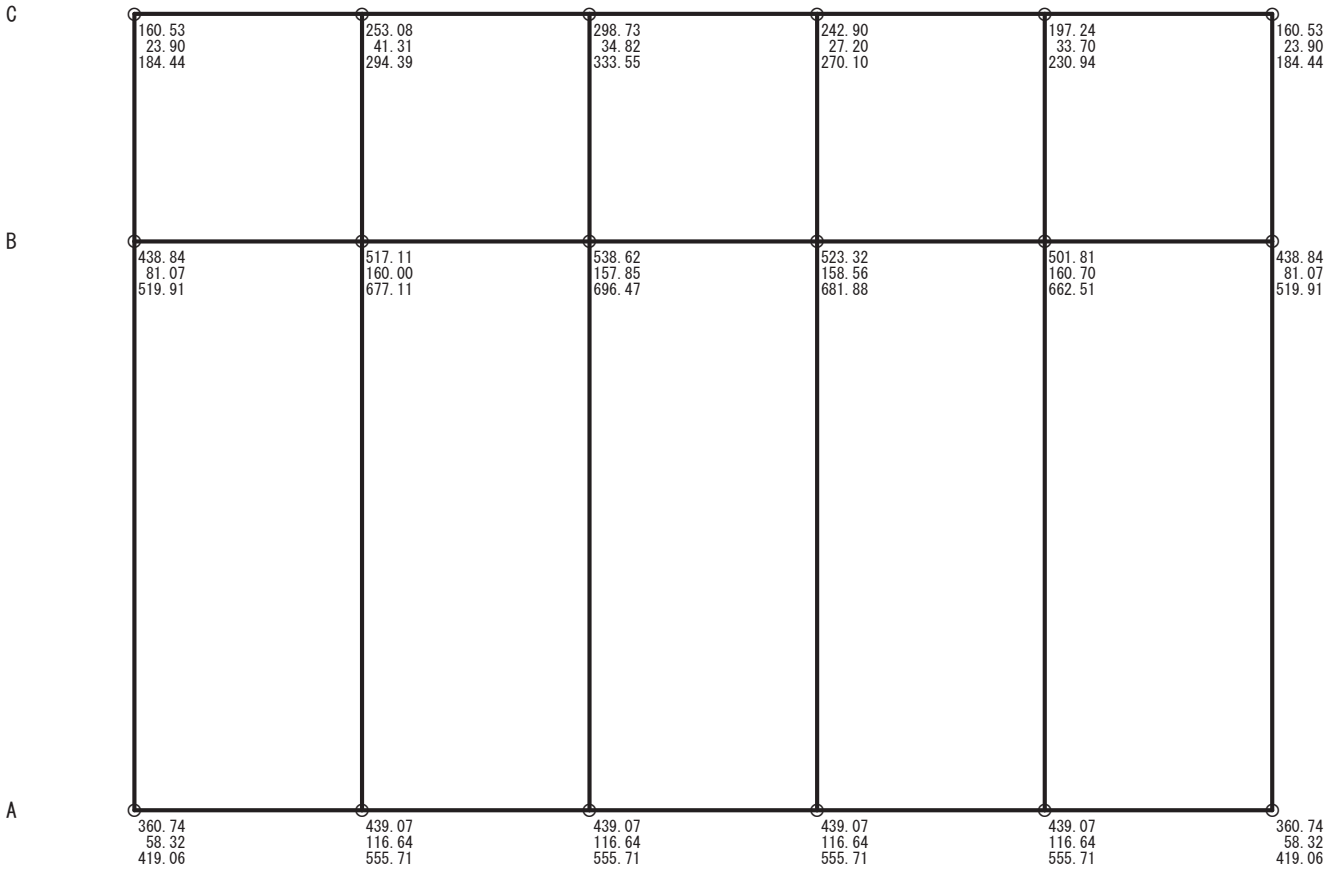


12F 層　合計 : 8316.61 (kN) (S=1/239)

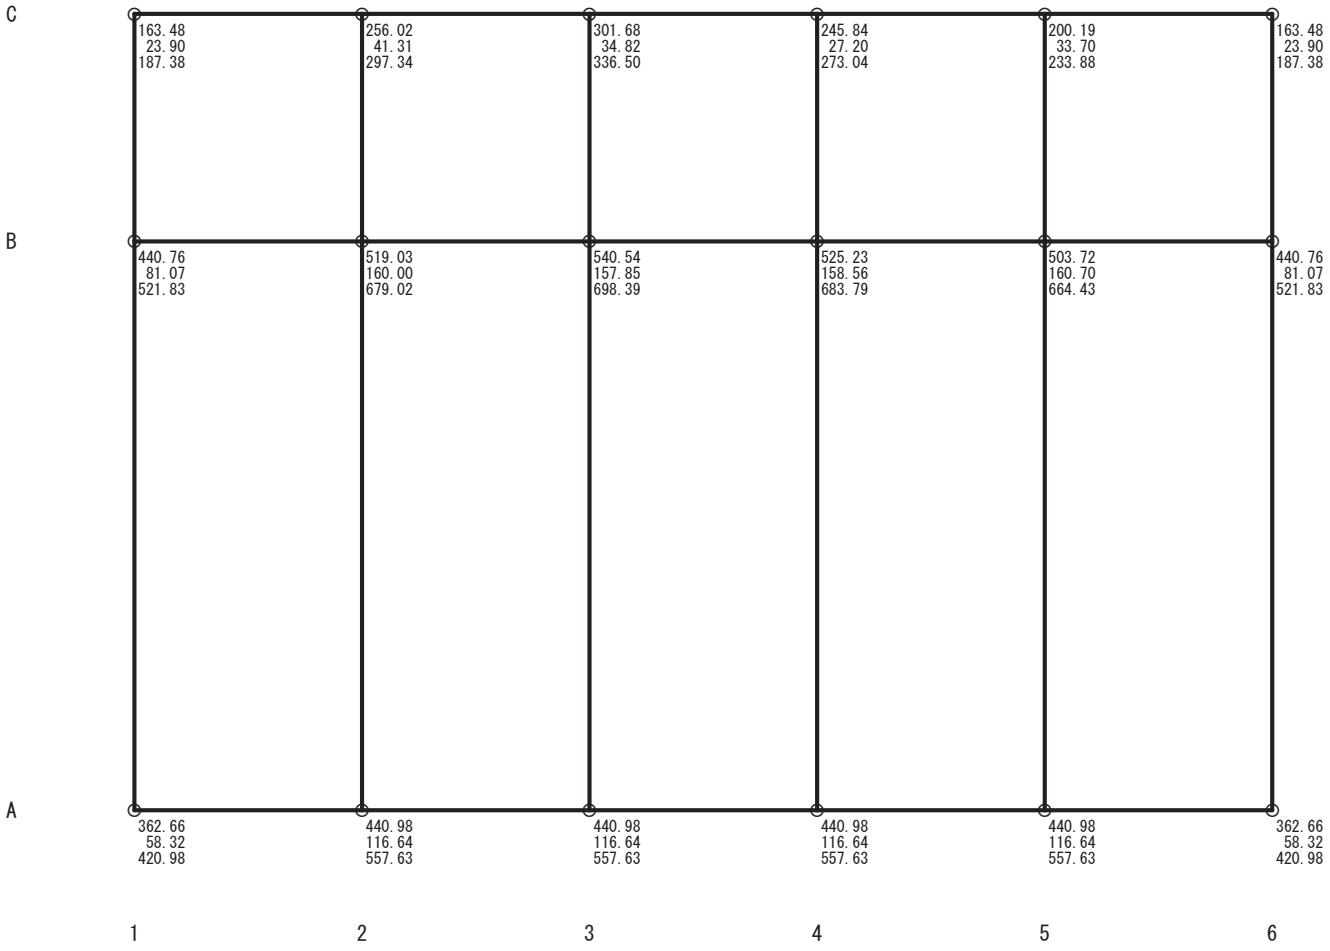


11F 層　合計 : 8357.28 (kN) (S=1/239)

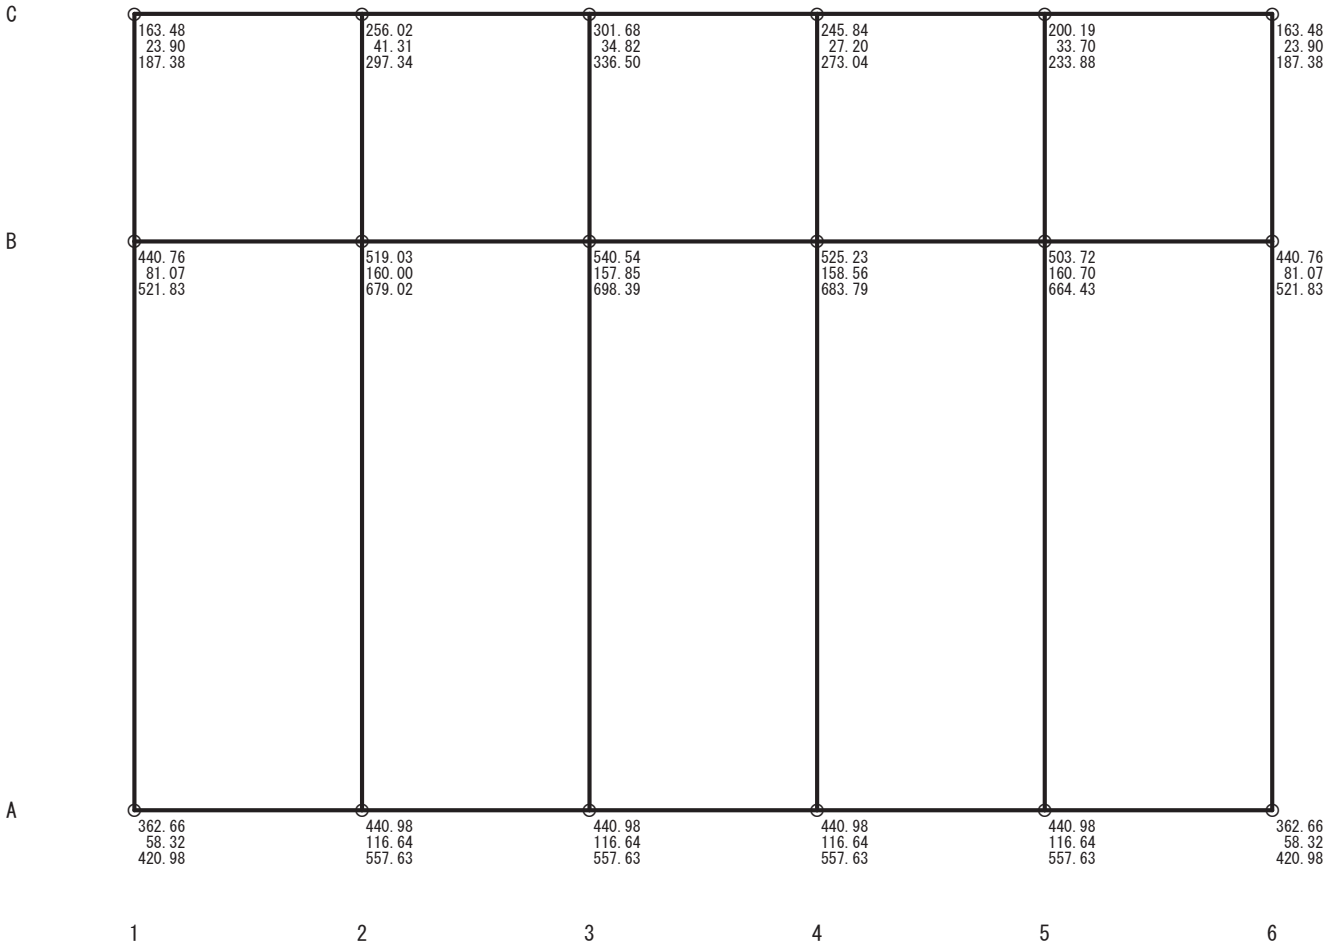


10F 層　合計 : 8357.28 (kN) (S=1/239)

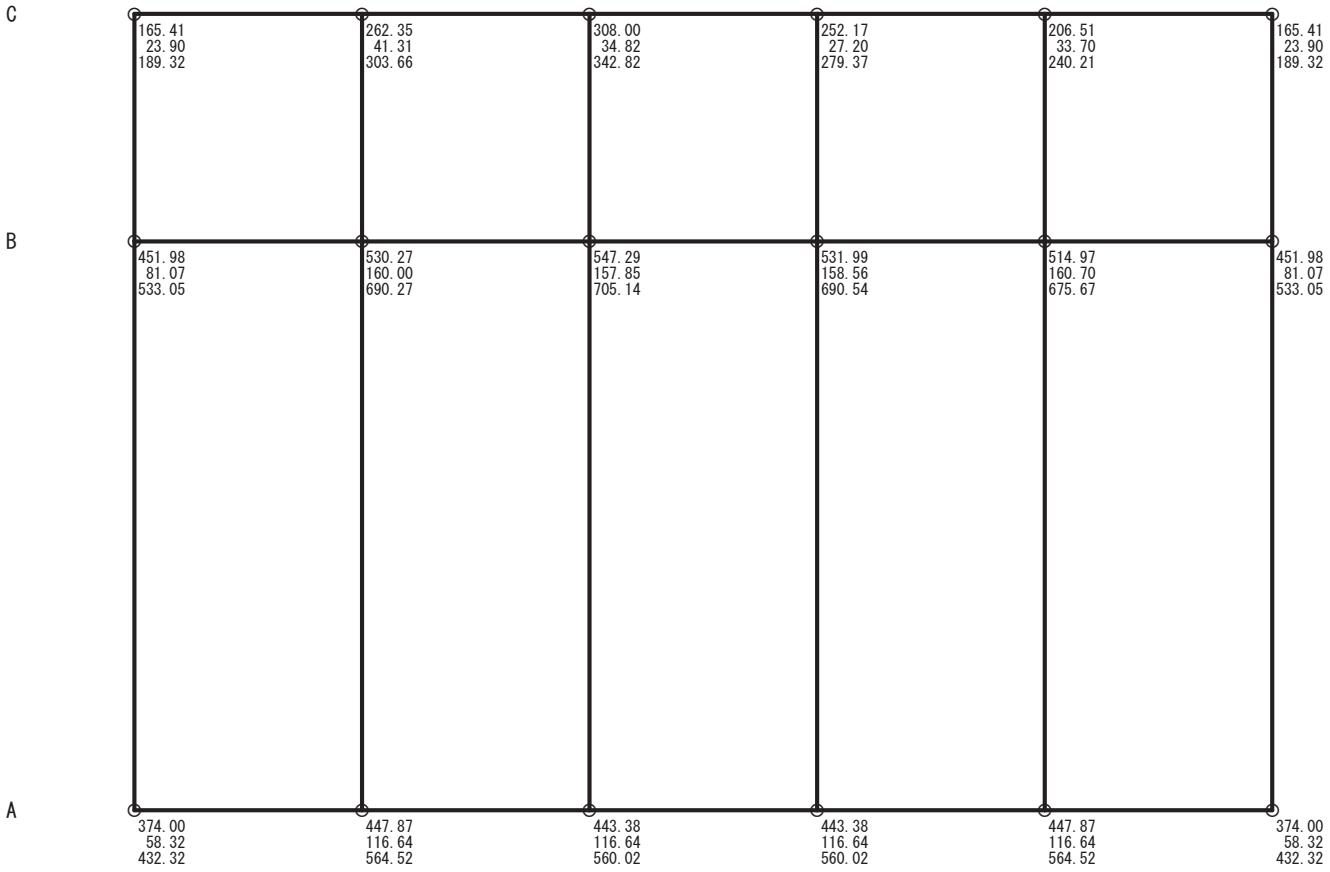


9F 層　合計 : 8486.12 (kN) (S=1/239)

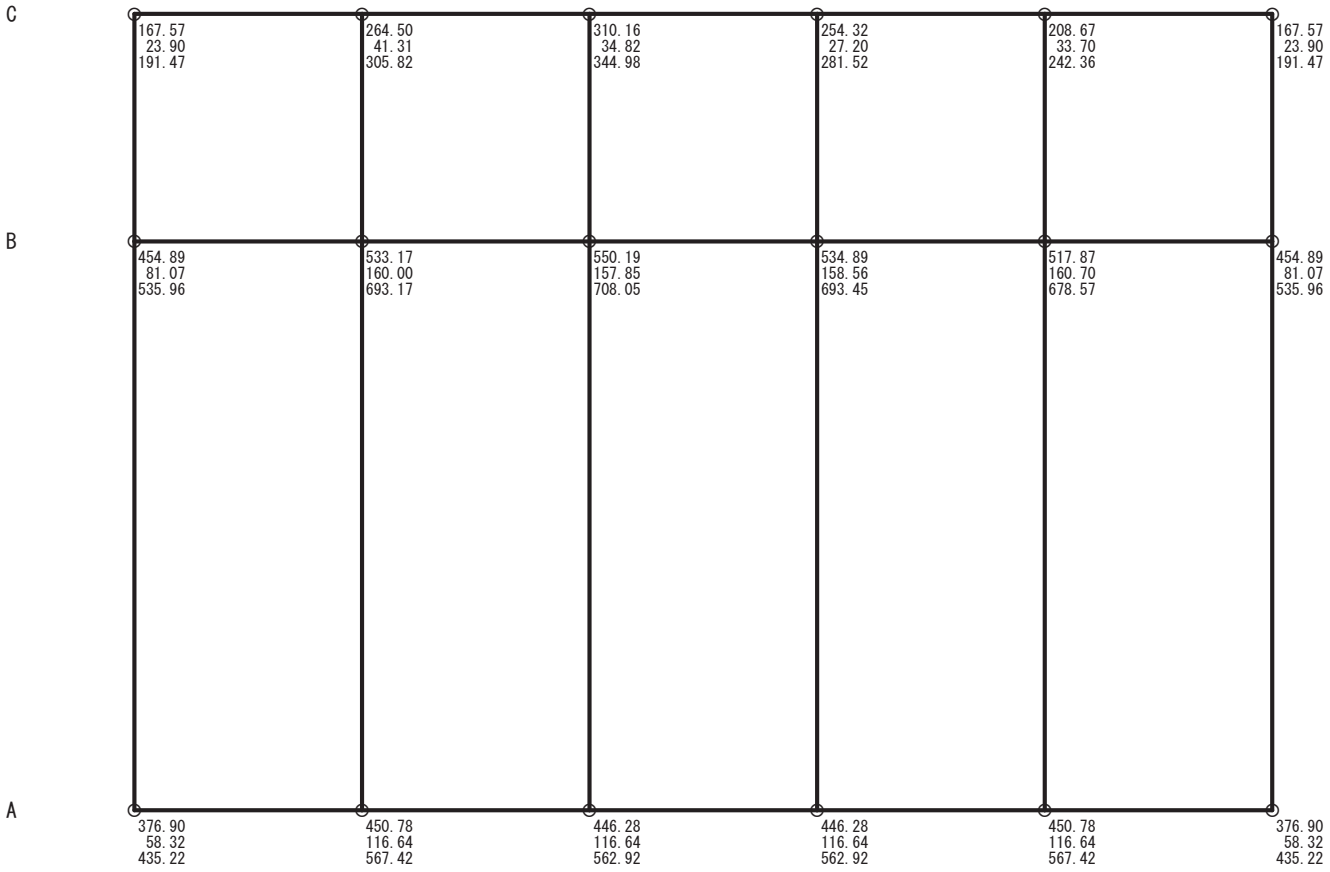


8F 層　合計 : 8533.90 (kN) (S=1/239)

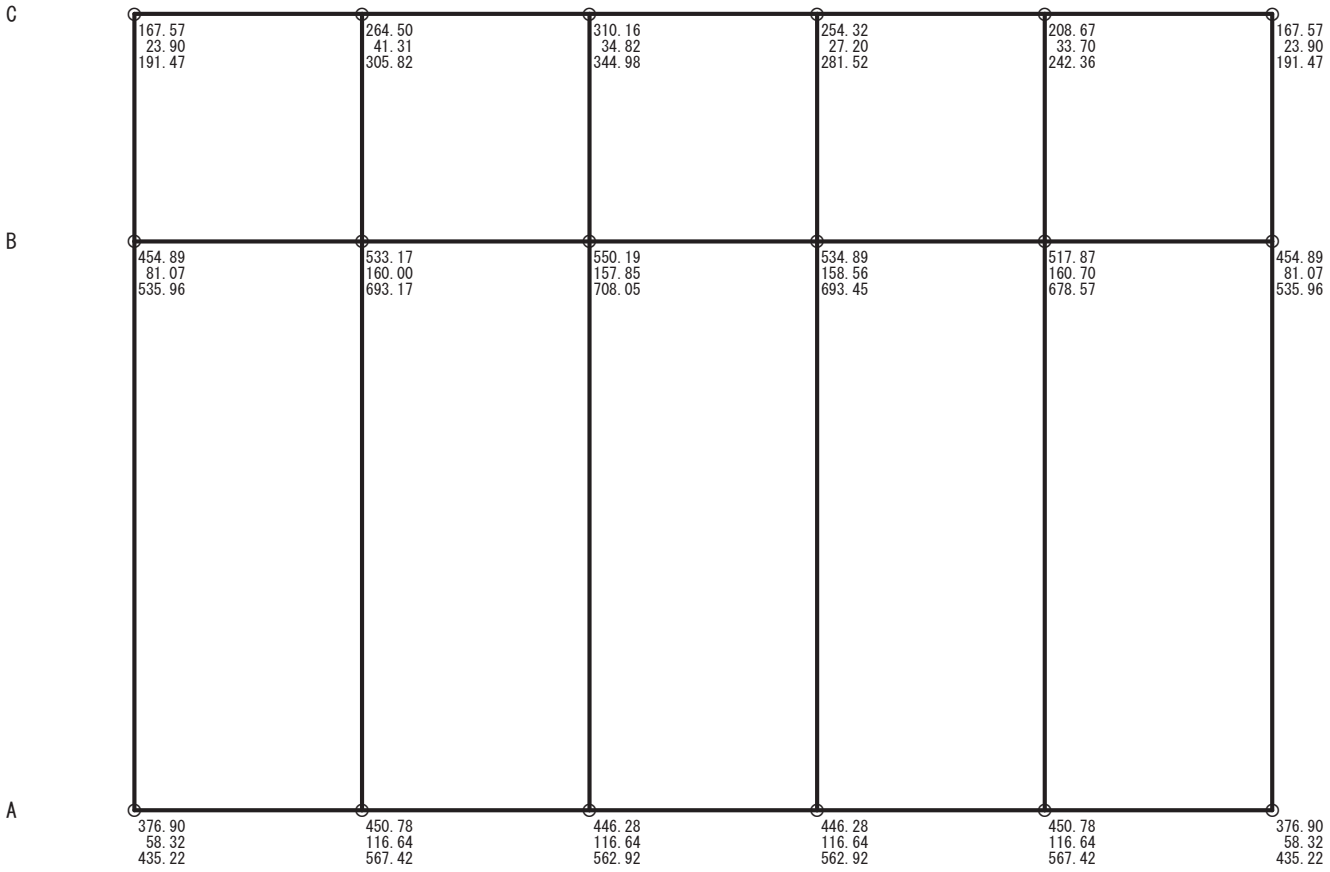


7F 層　合計 : 8533.90 (kN) (S=1/239)

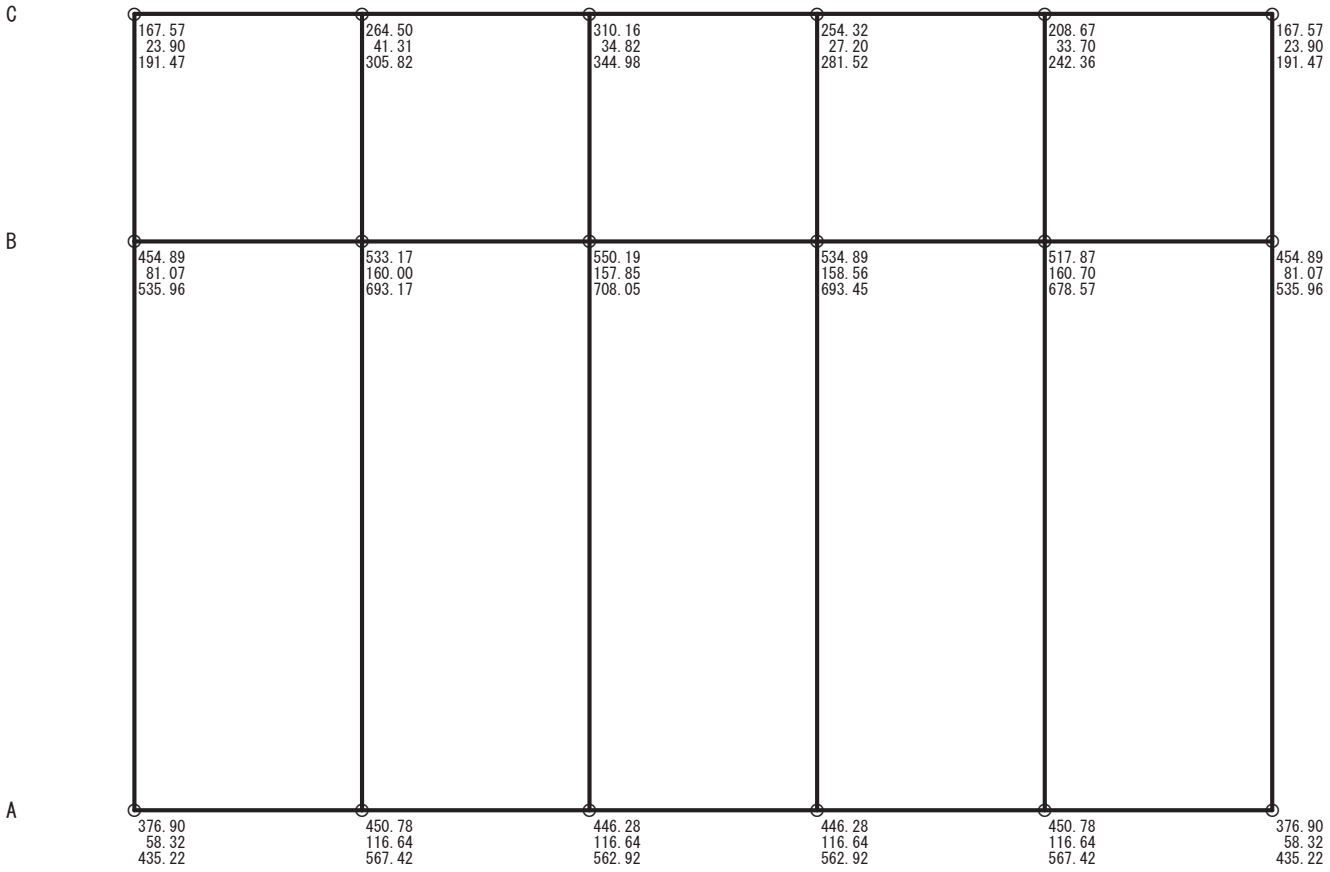


6F 層　合計 : 8533.90 (kN) (S=1/239)

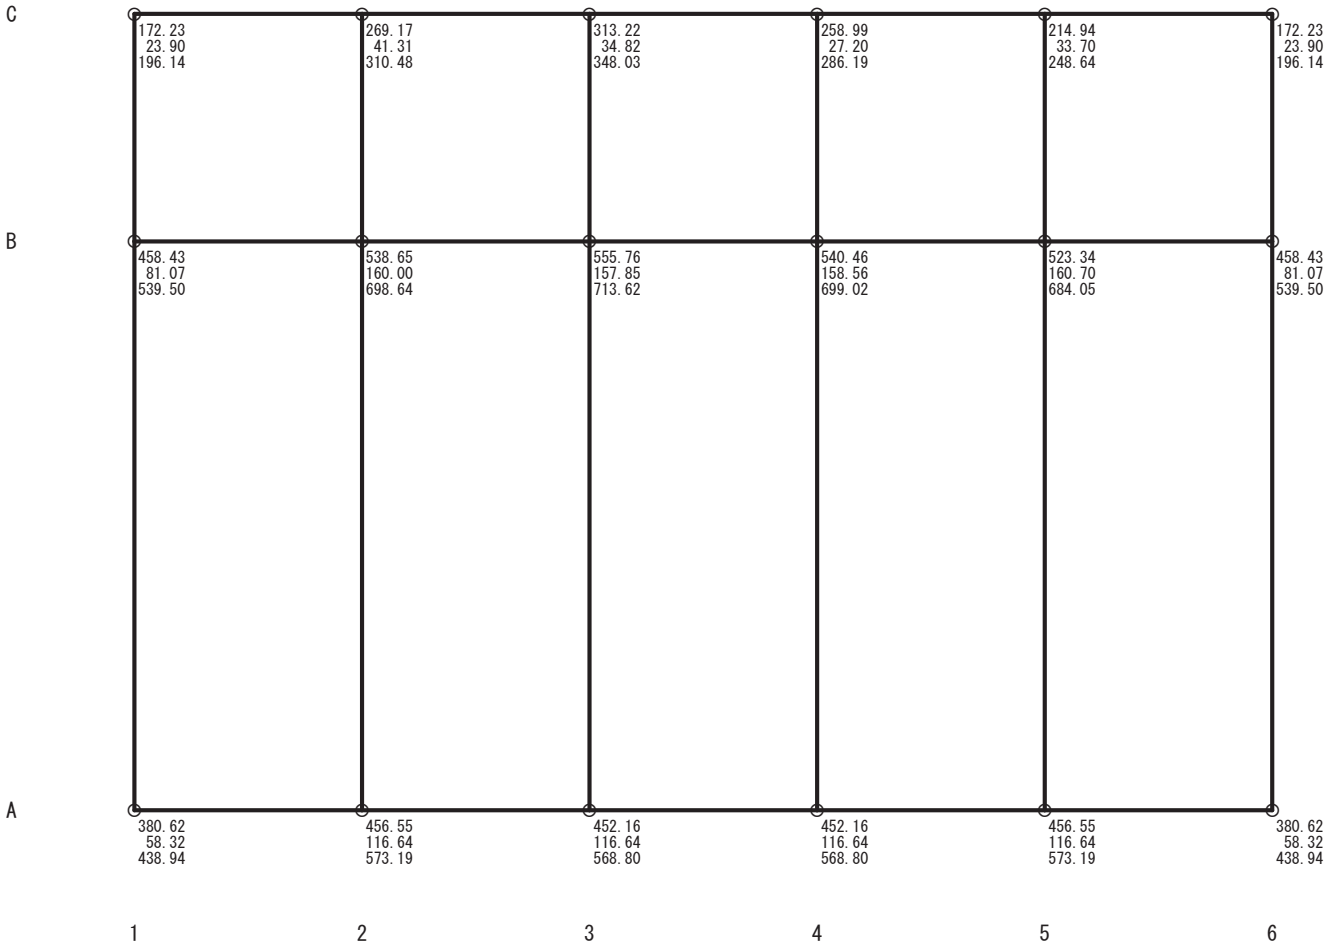


5F 層　合計 : 8621.82 (kN) (S=1/239)

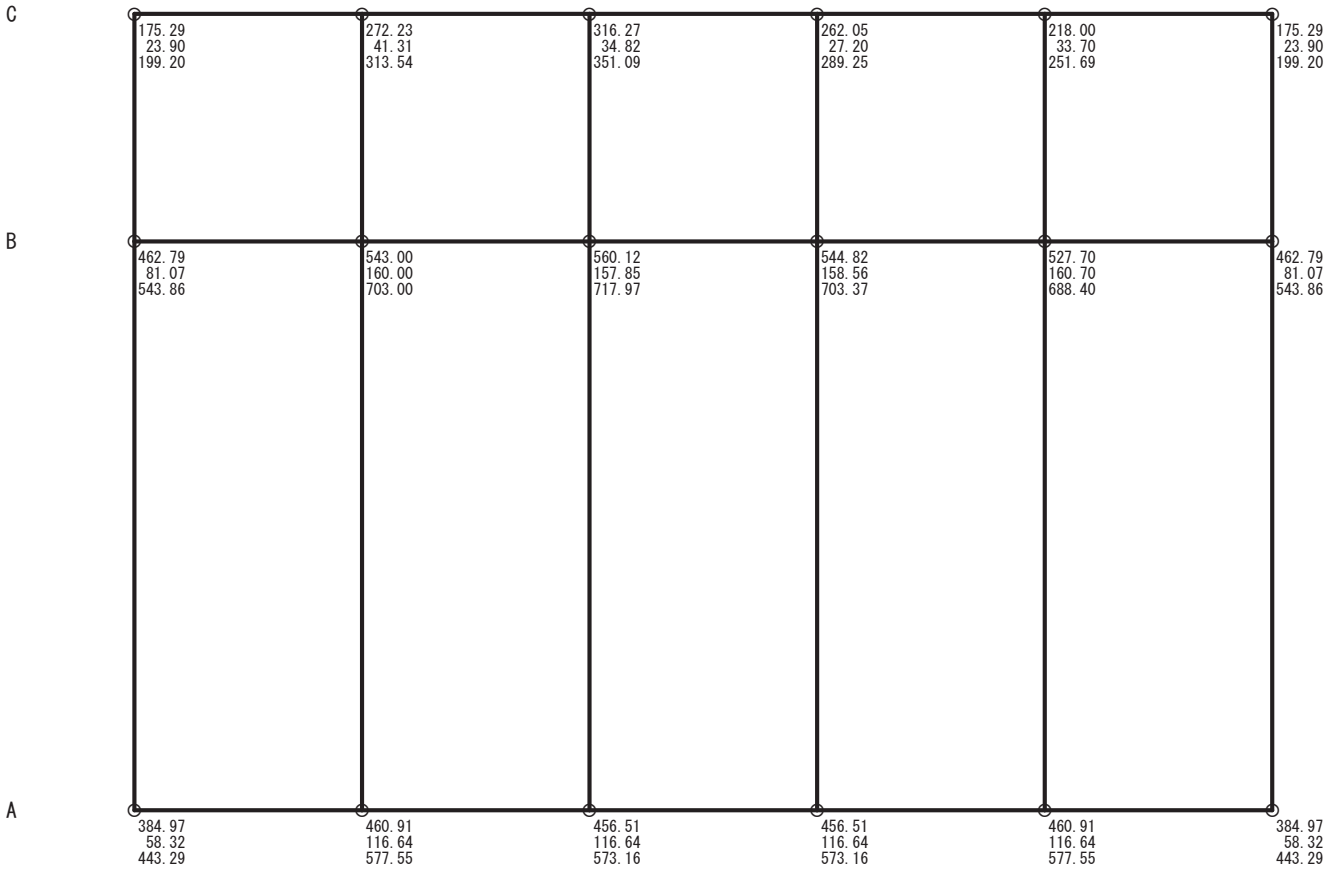


4F 層　合計 : 8692.42 (kN) (S=1/239)

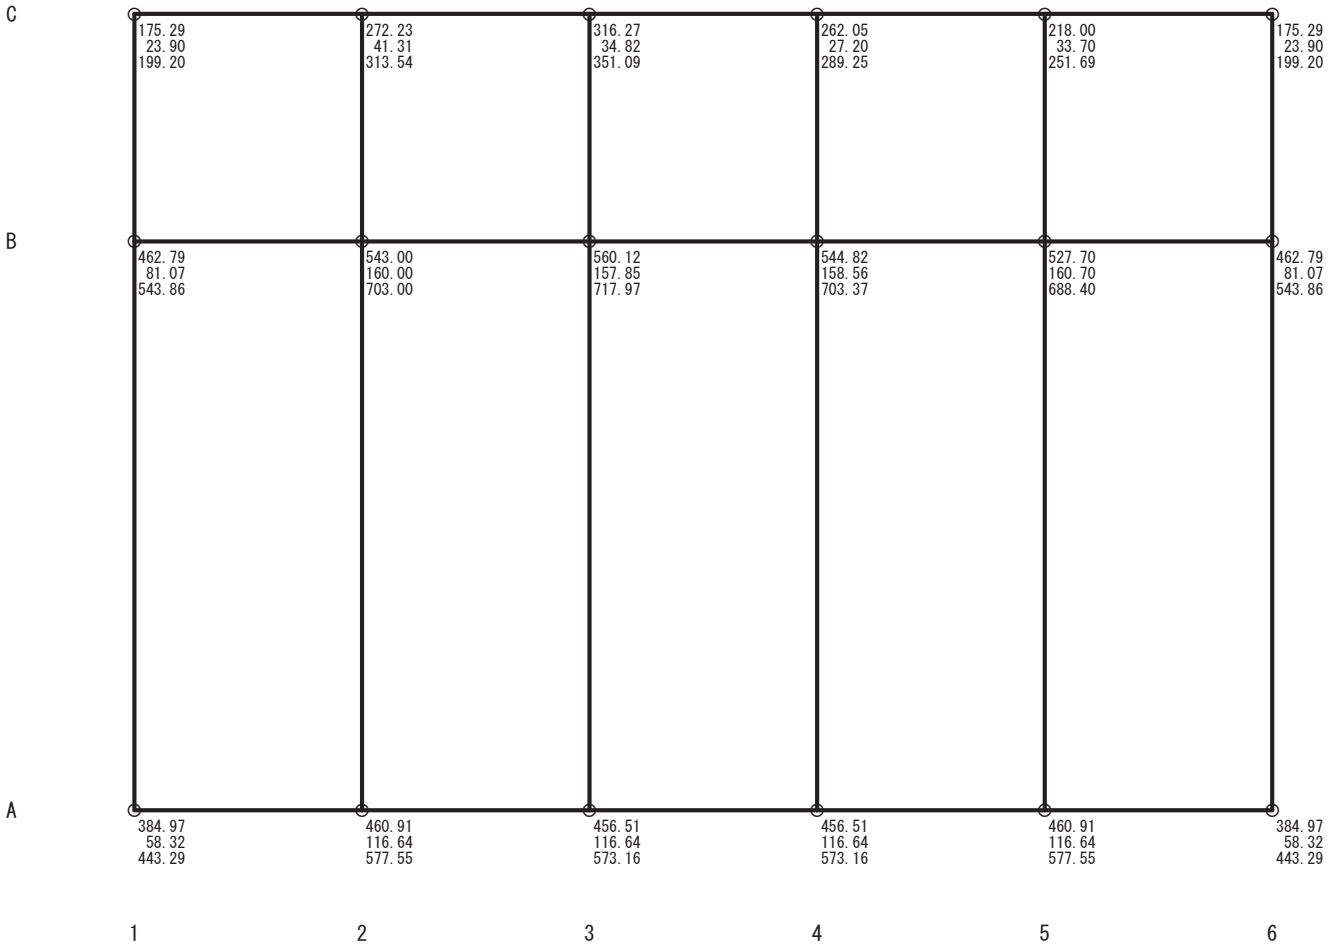

3F 層　合計 : 8692.42 (kN) (S=1/239)

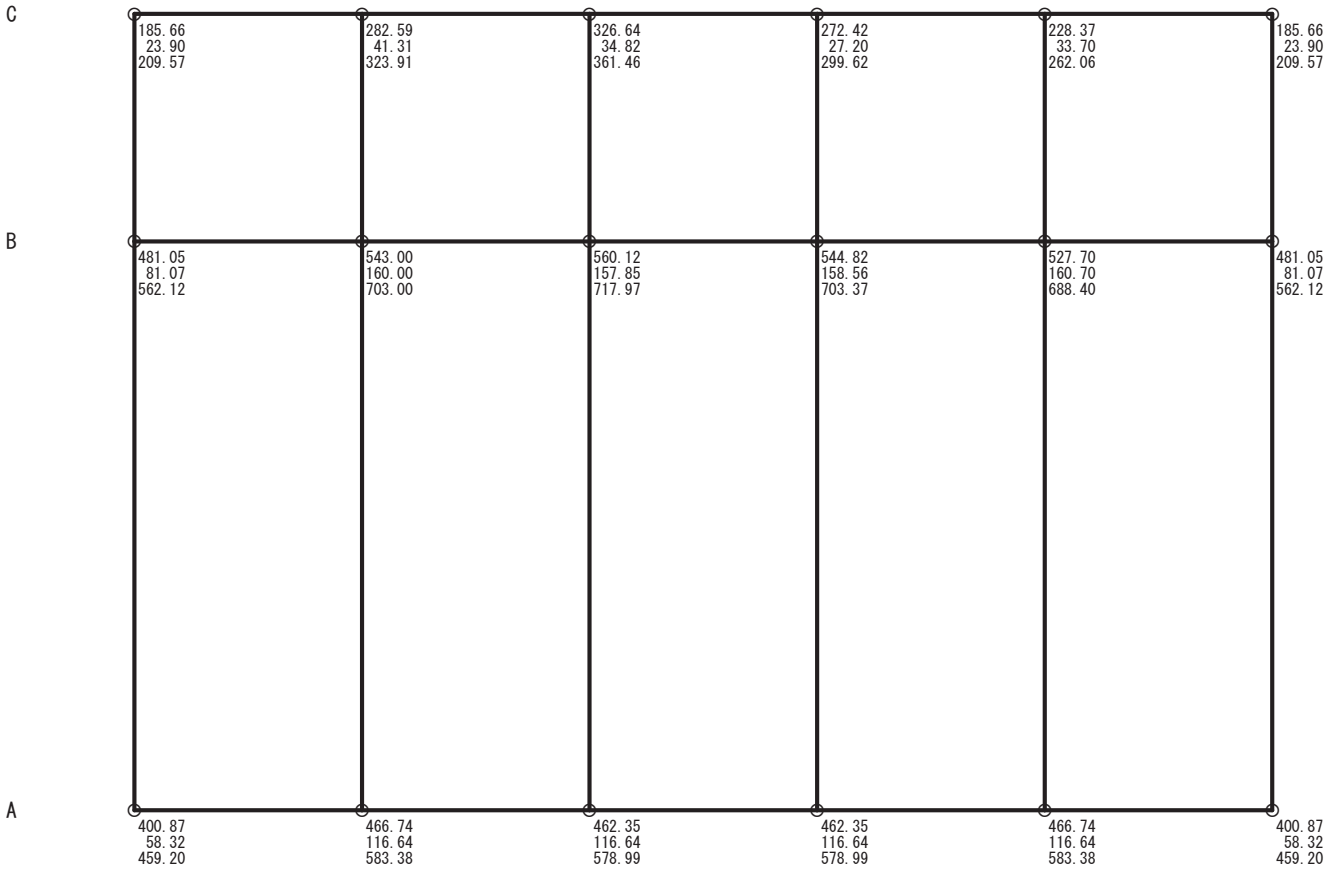


2F 層　合計 : 8846.28 (kN) (S=1/239)

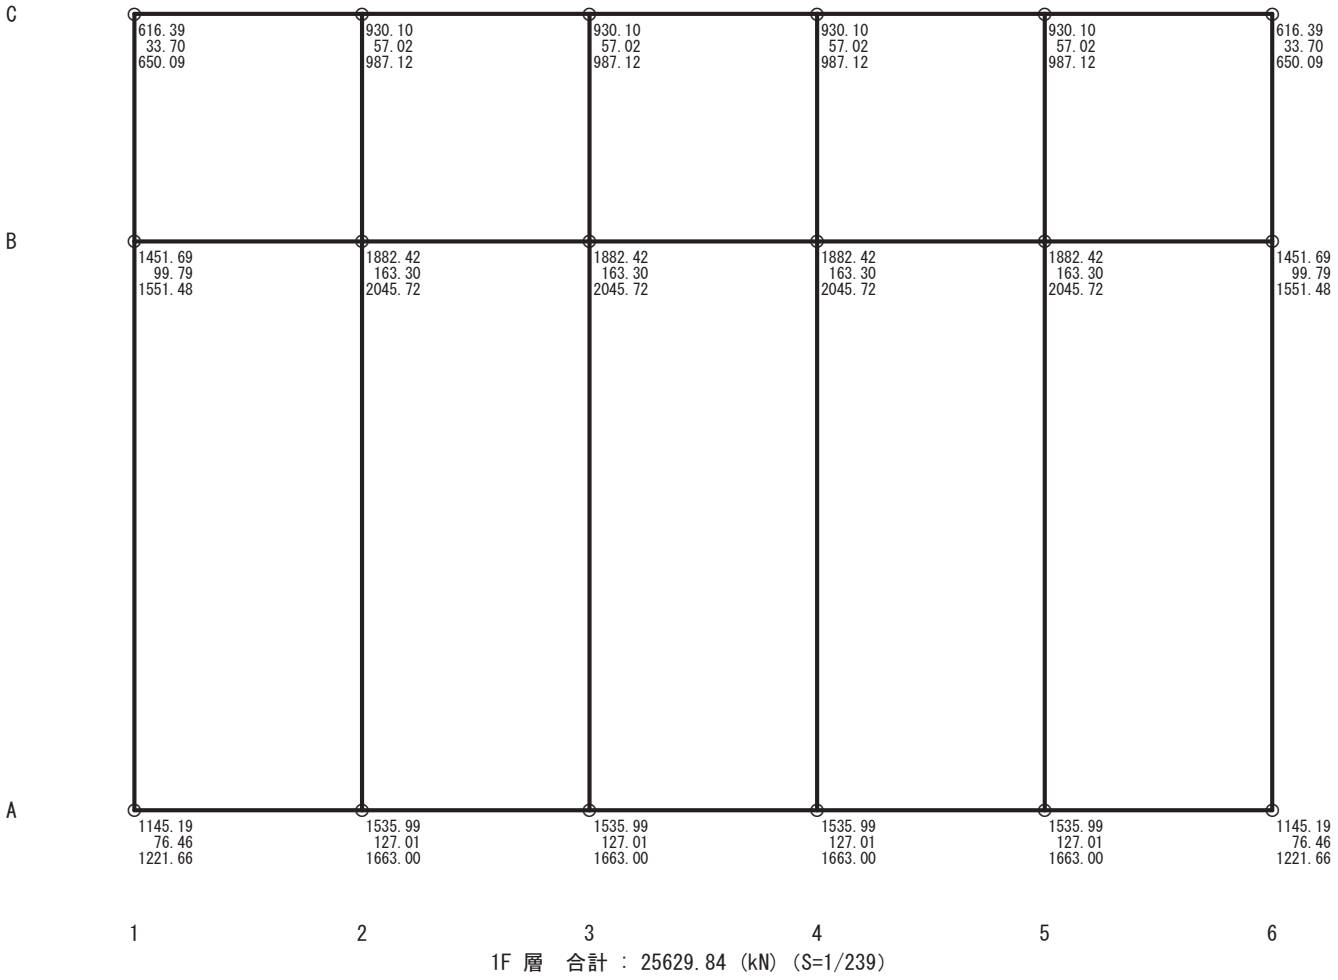


1F 層　合計 : 25629.84 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）


(kN)

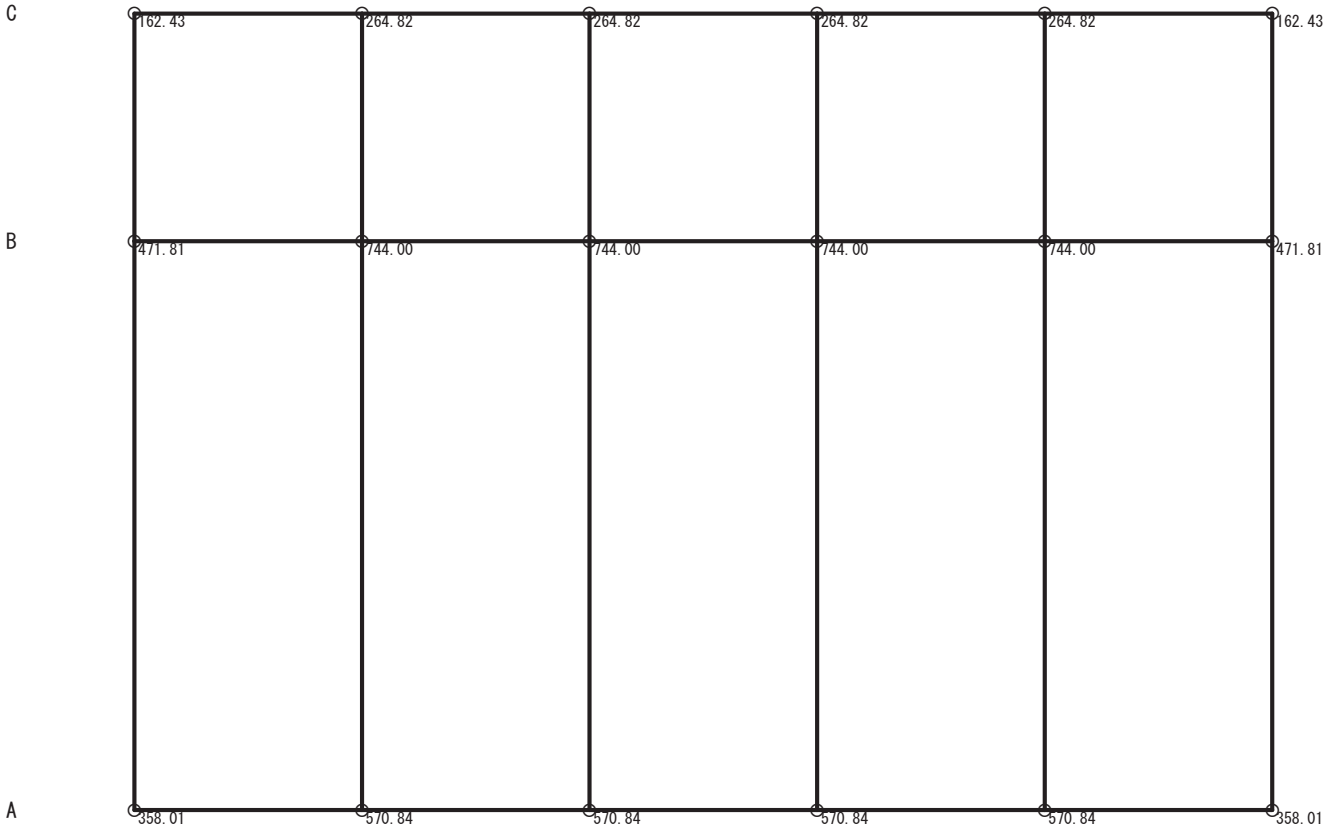


15F 層　合計 : 8303.13 (kN) (S=1/239)

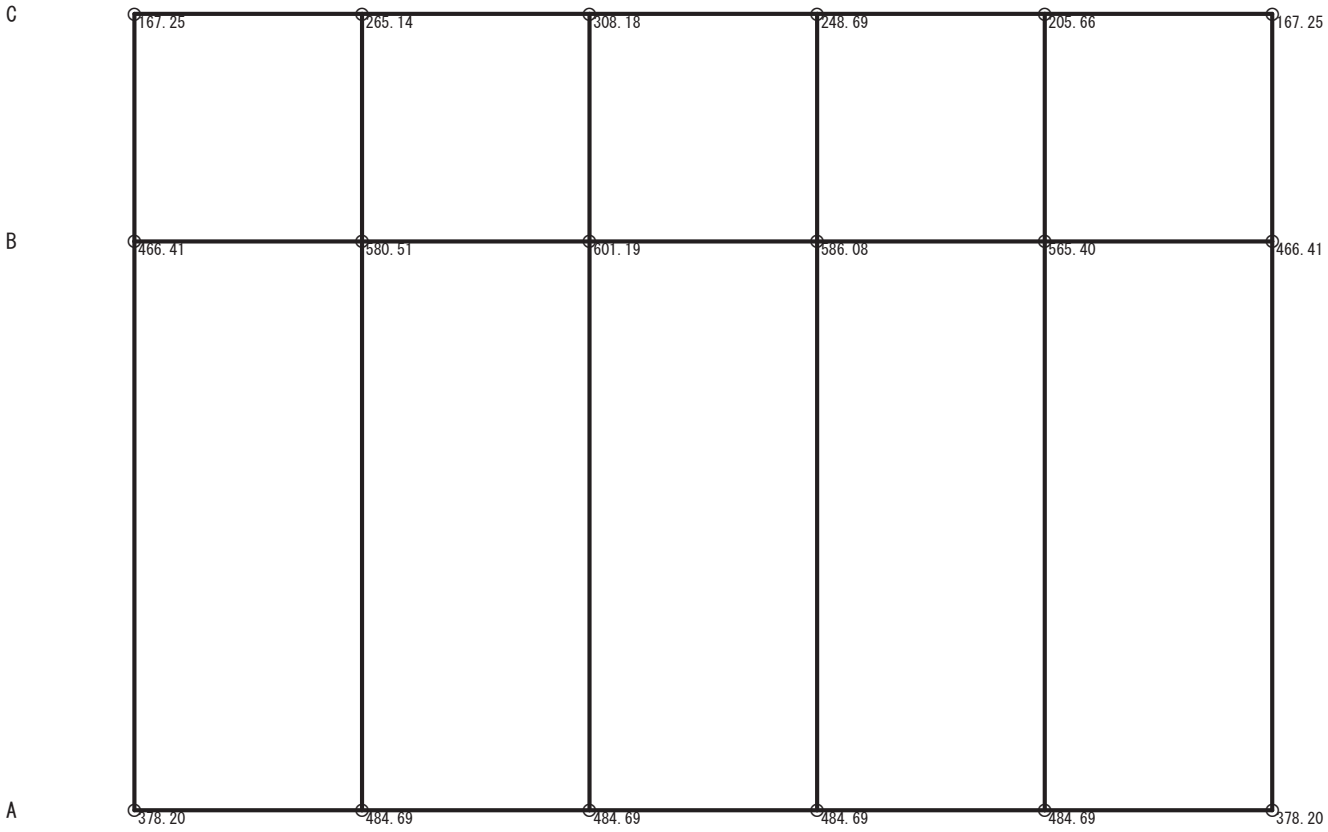


14F 層　合計 : 7323.33 (kN) (S=1/239)

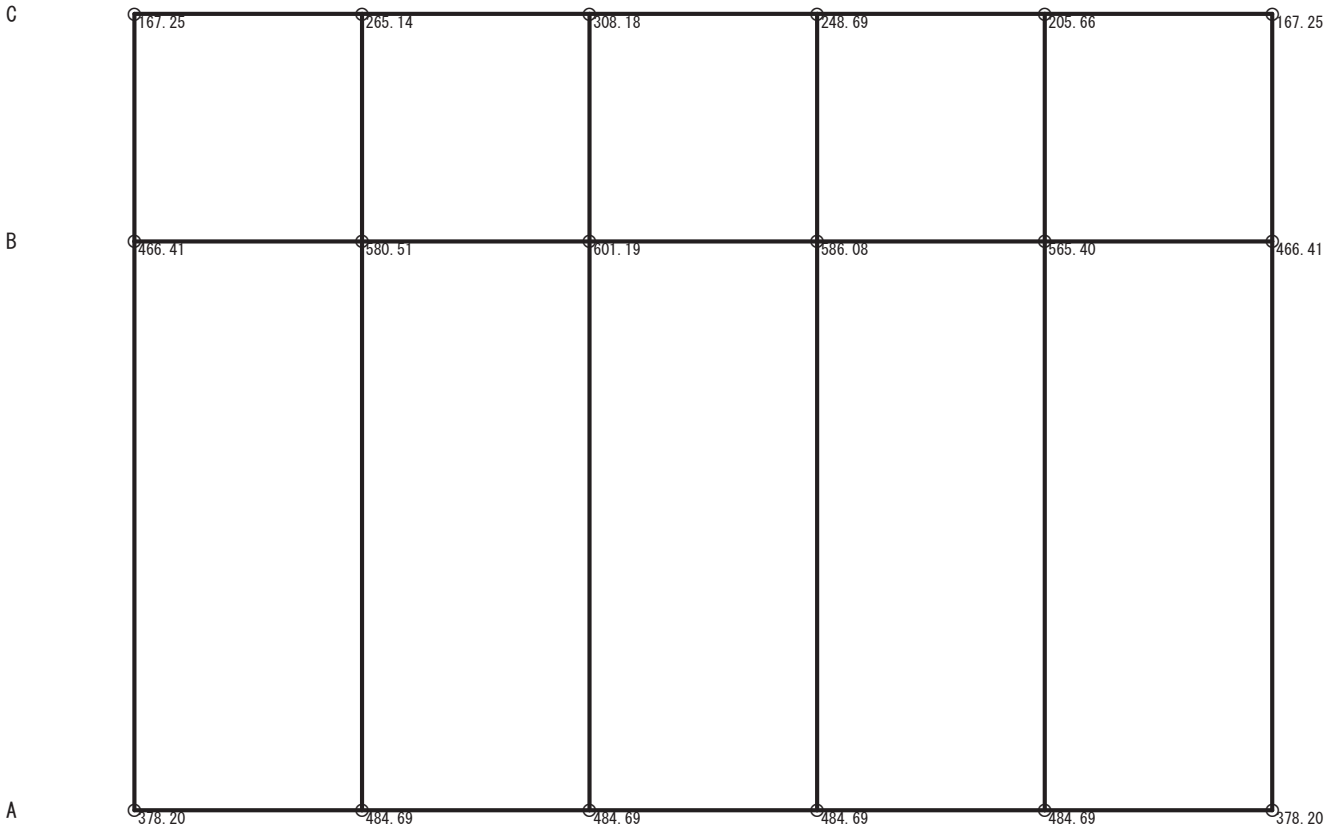


13F 層　合計 : 7323.33 (kN) (S=1/239)

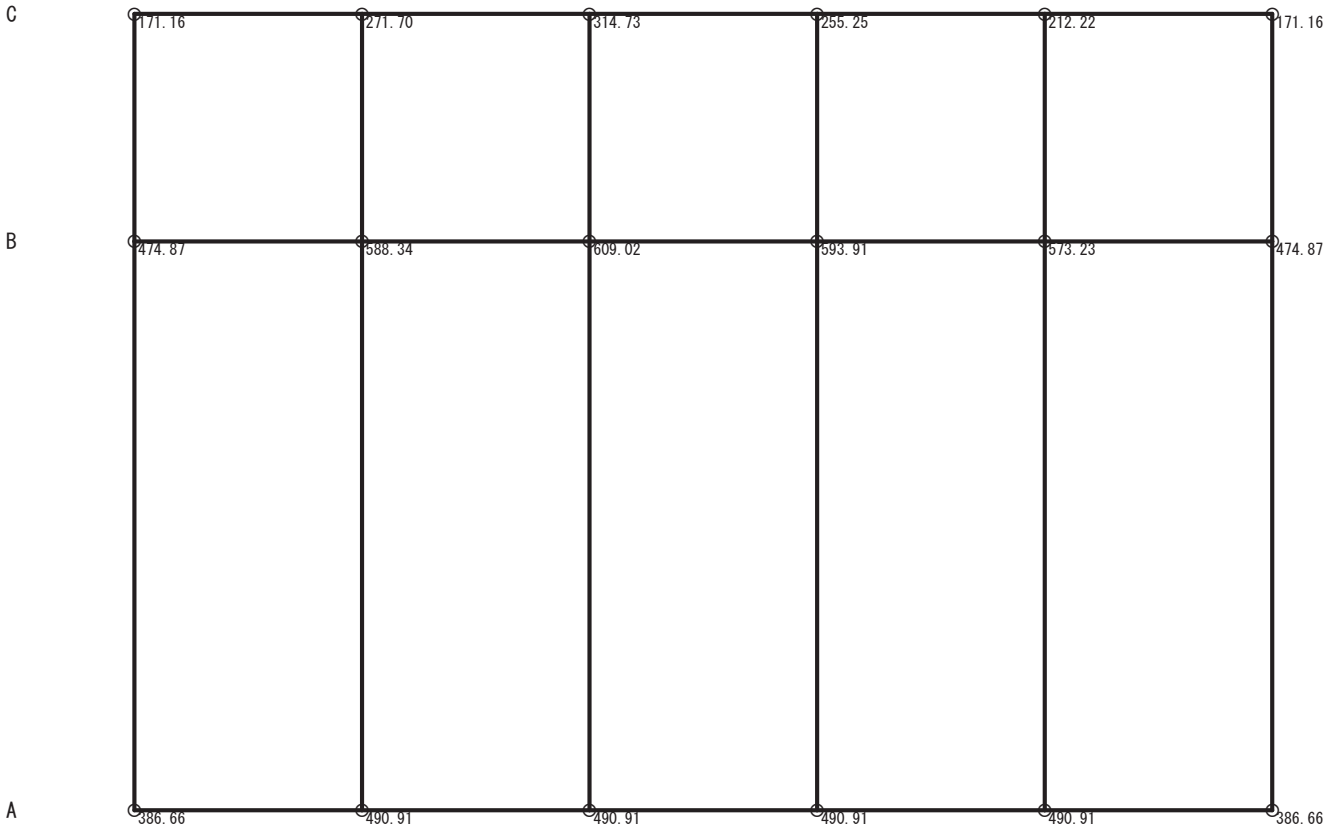


12F 層　合計 : 7447.43 (kN) (S=1/239)

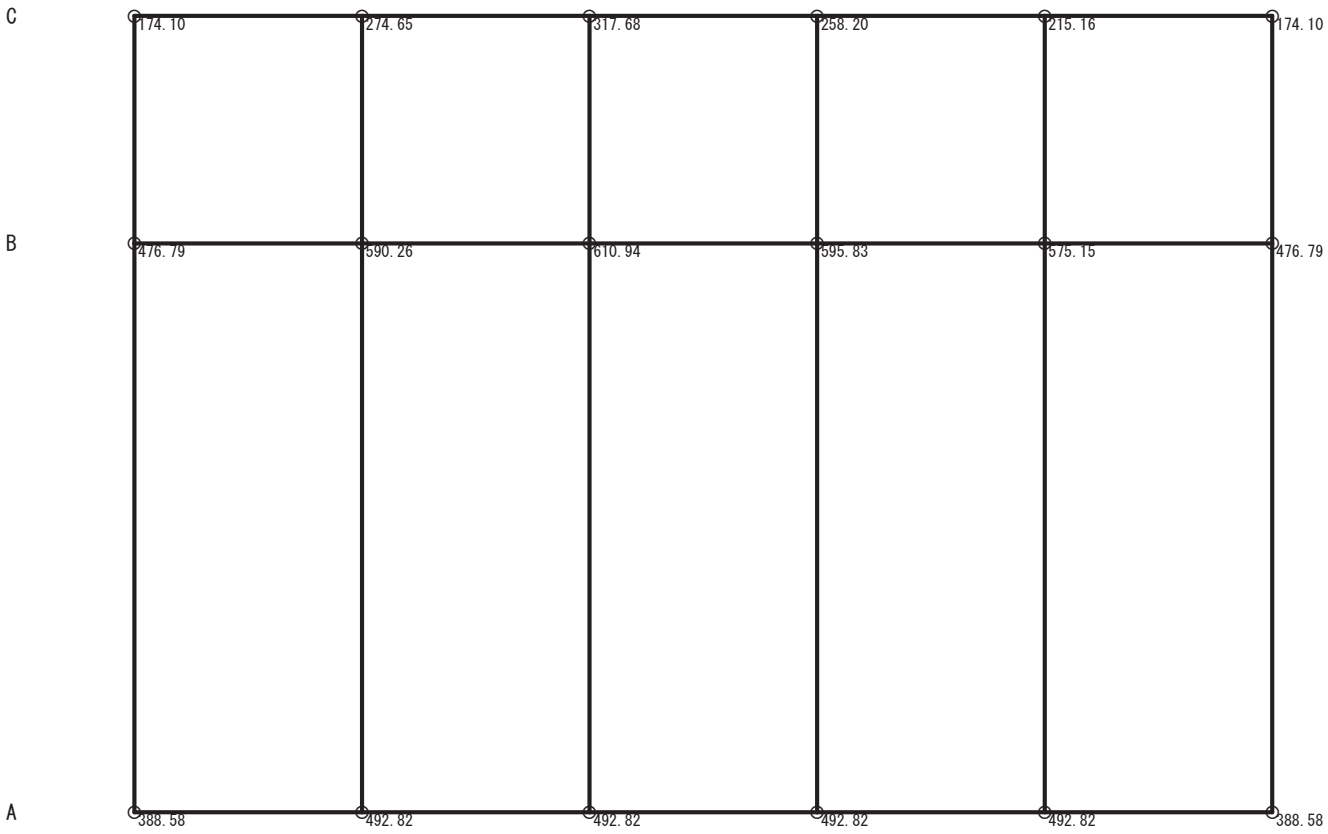


11F 層　合計 : 7488.10 (kN) (S=1/239)

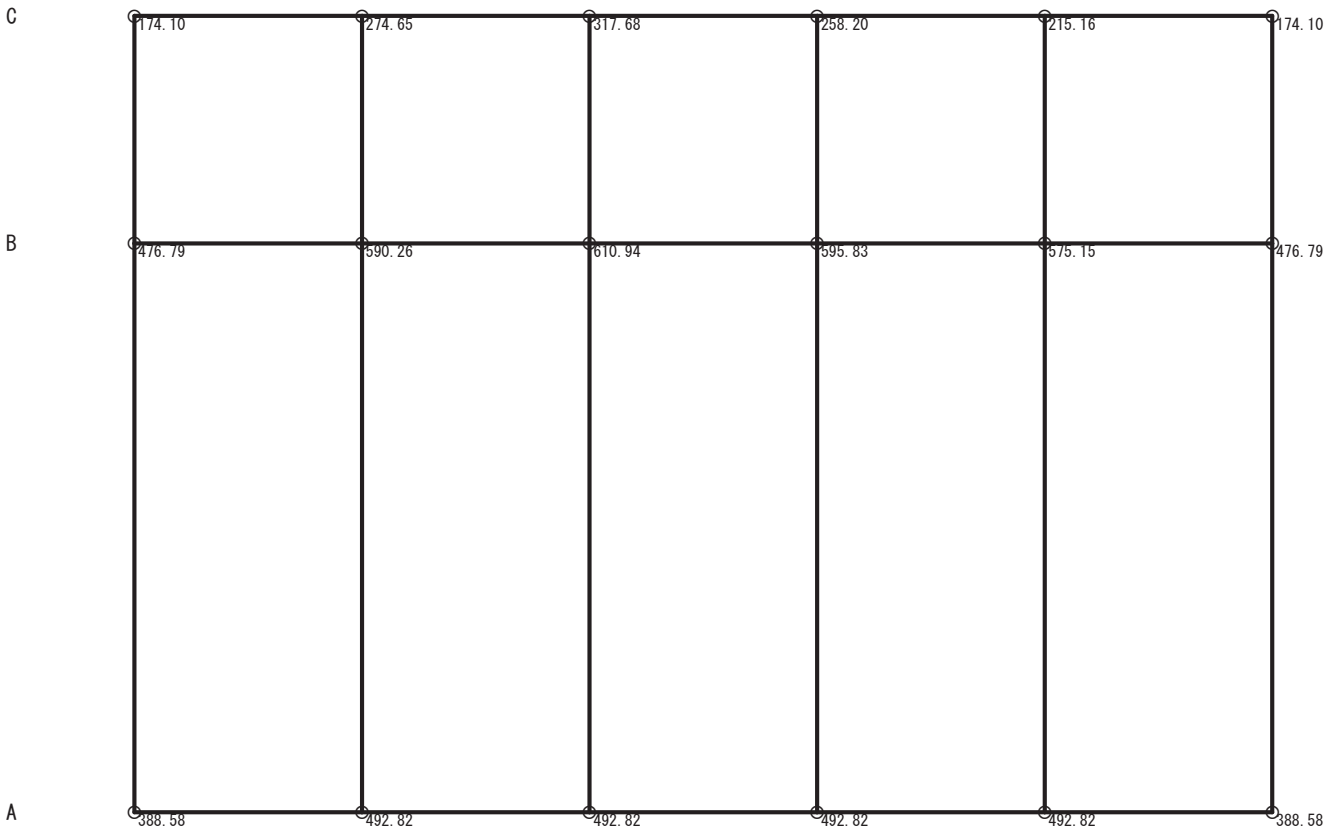


10F 層　合計 : 7488.10 (kN) (S=1/239)

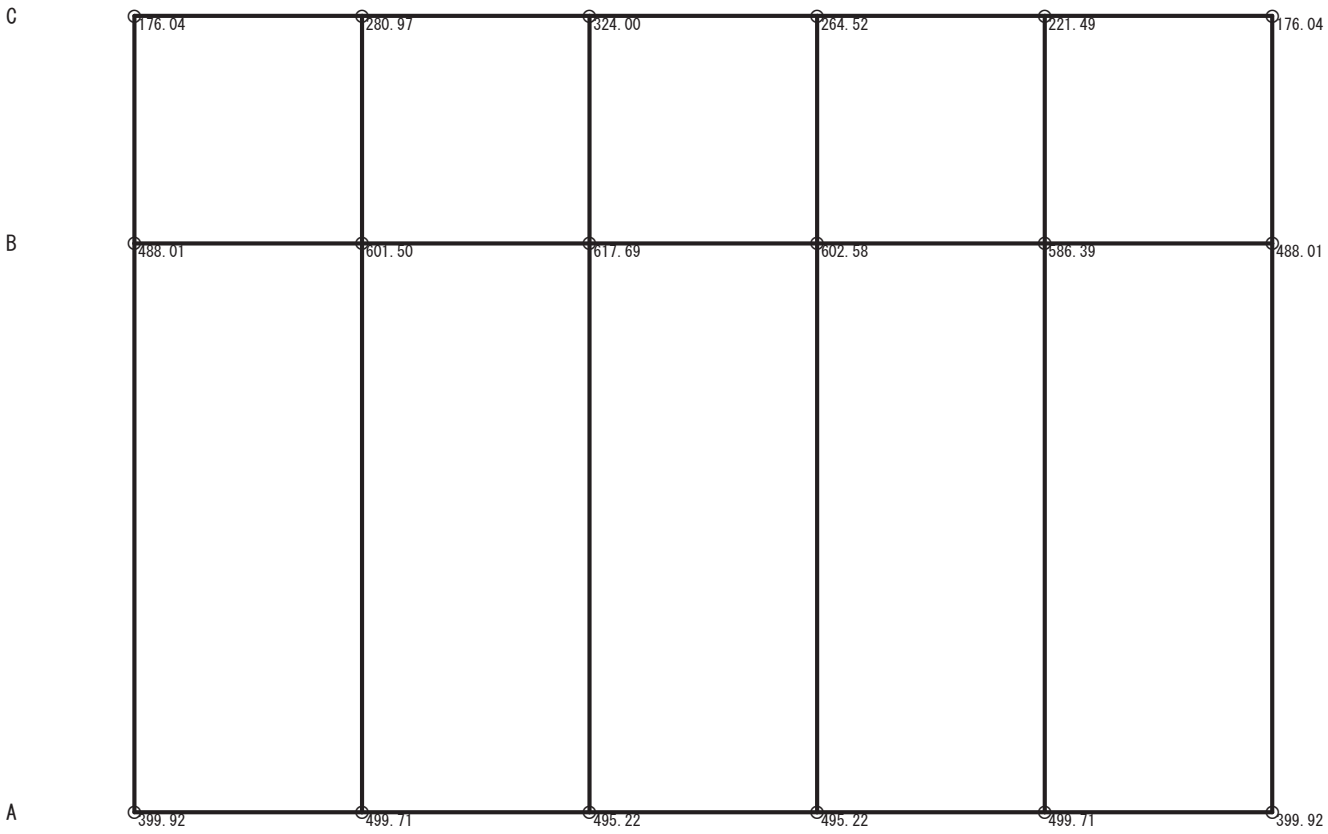


9F 層　合計 : 7616.94 (kN) (S=1/239)

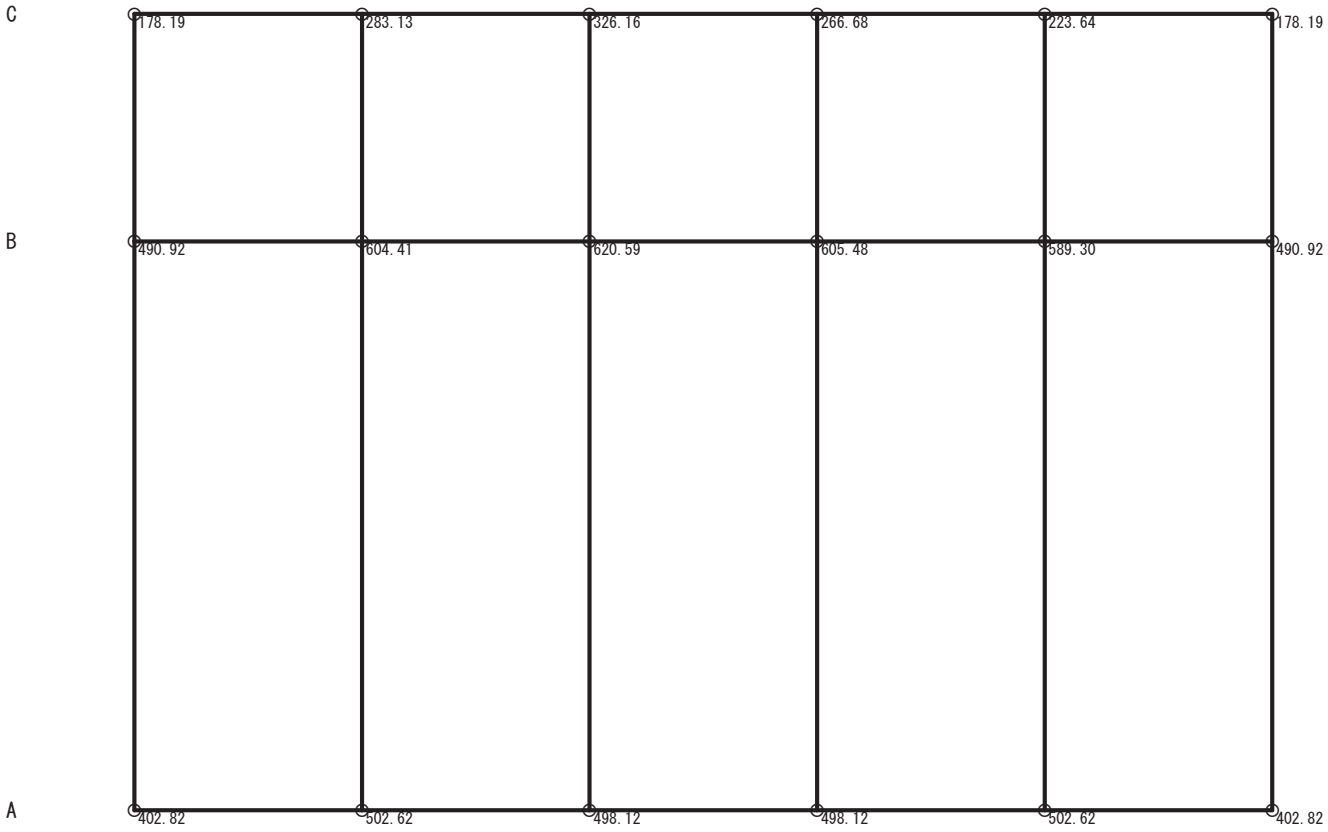


8F 層　合計 : 7664.72 (kN) (S=1/239)

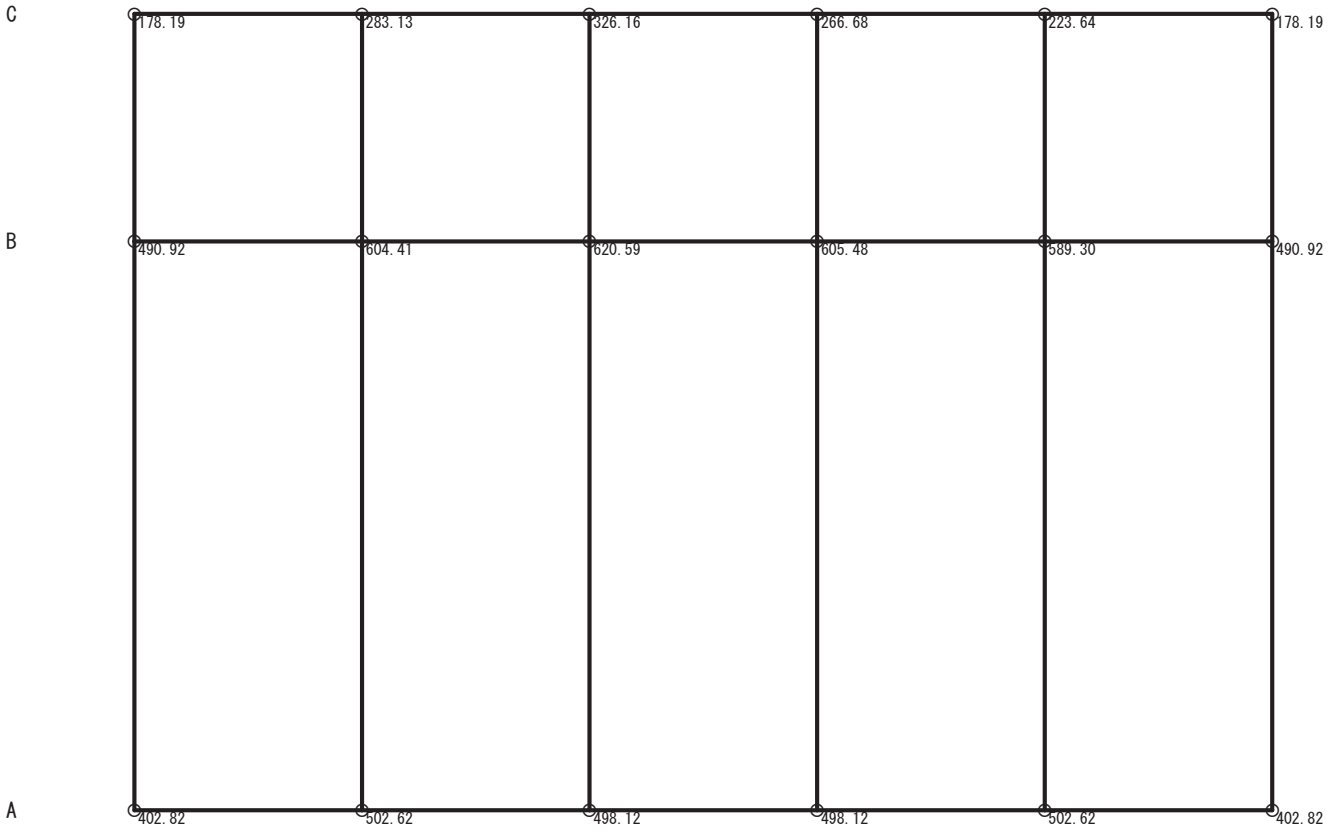


7F 層　合計 : 7664.72 (kN) (S=1/239)

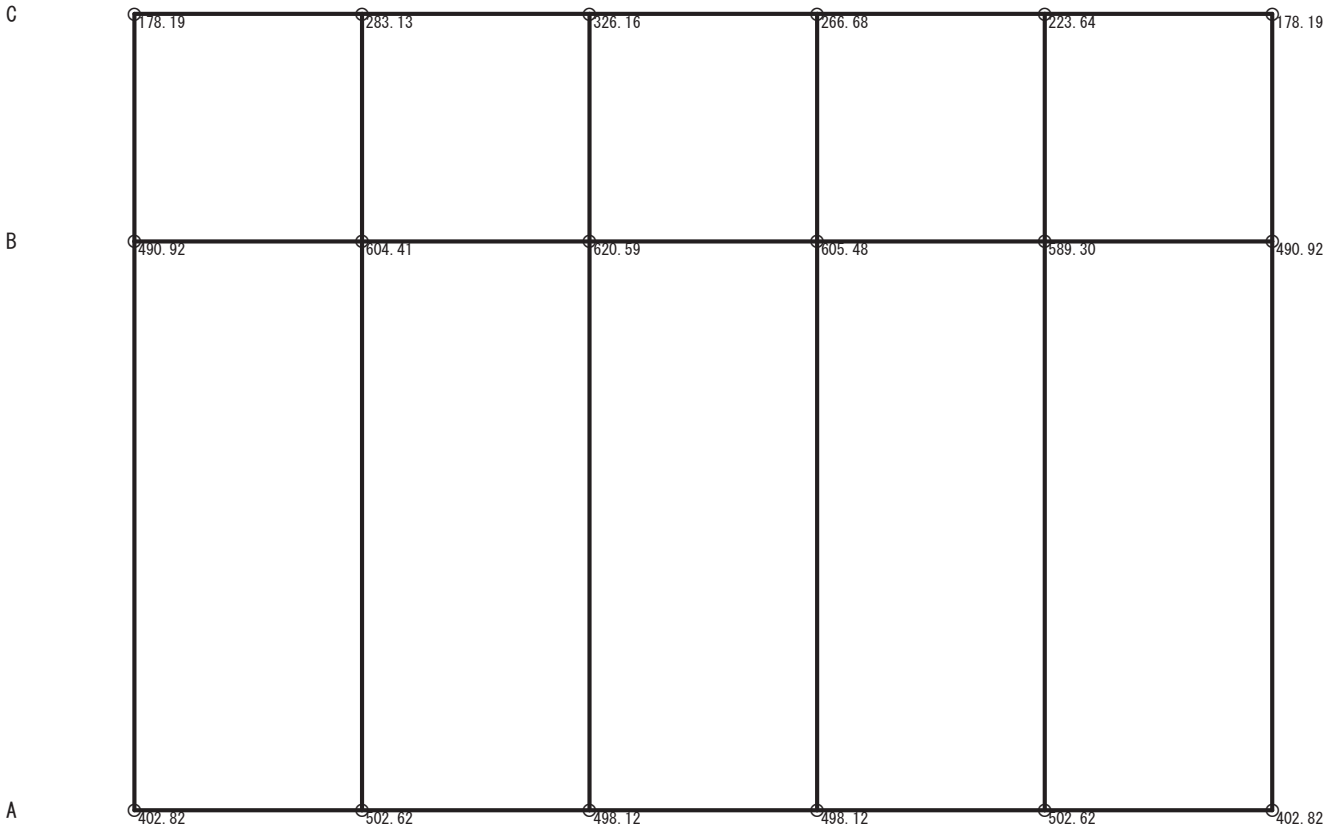


6F 層　合計 : 7664.72 (kN) (S=1/239)

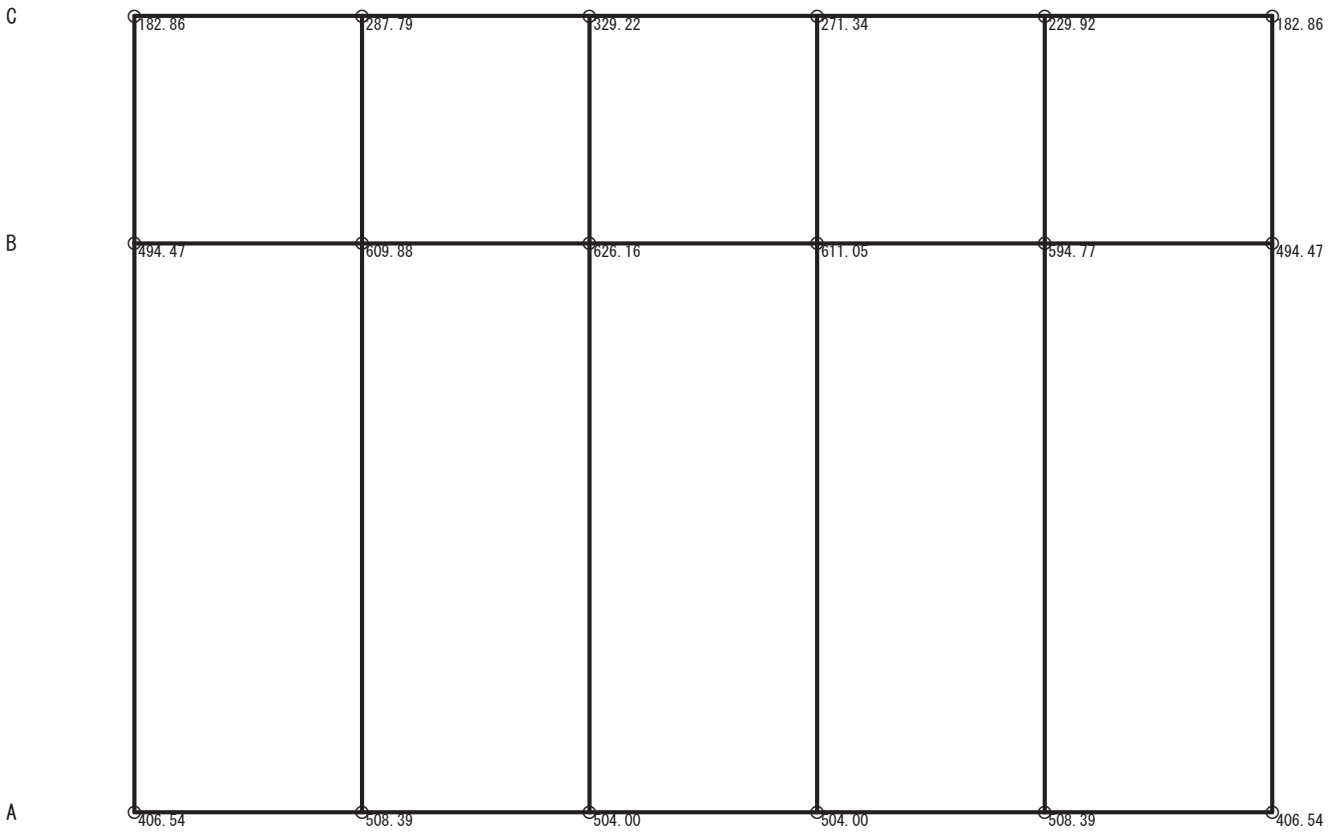


5F 層　合計 : 7752.63 (kN) (S=1/239)

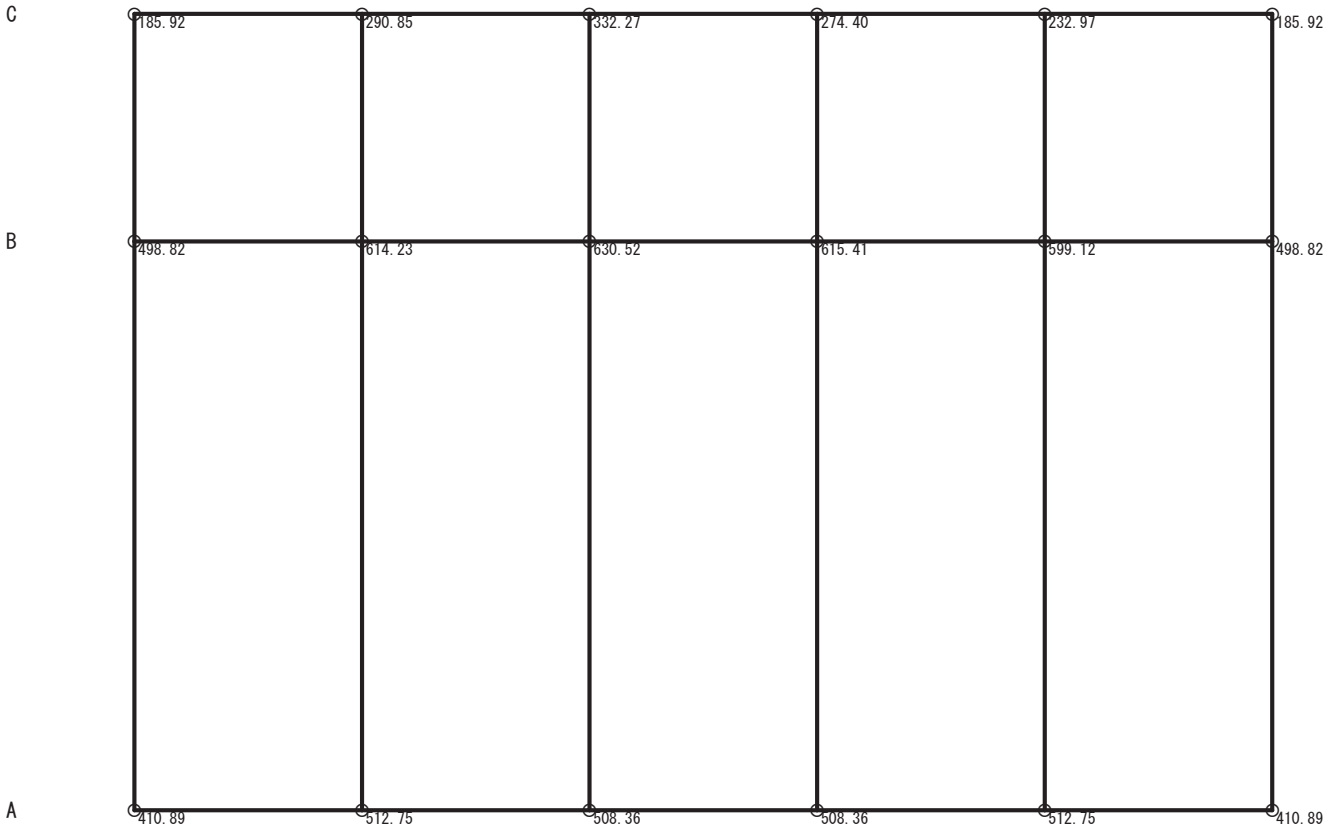


4F 層　合計 : 7823.23 (kN) (S=1/239)

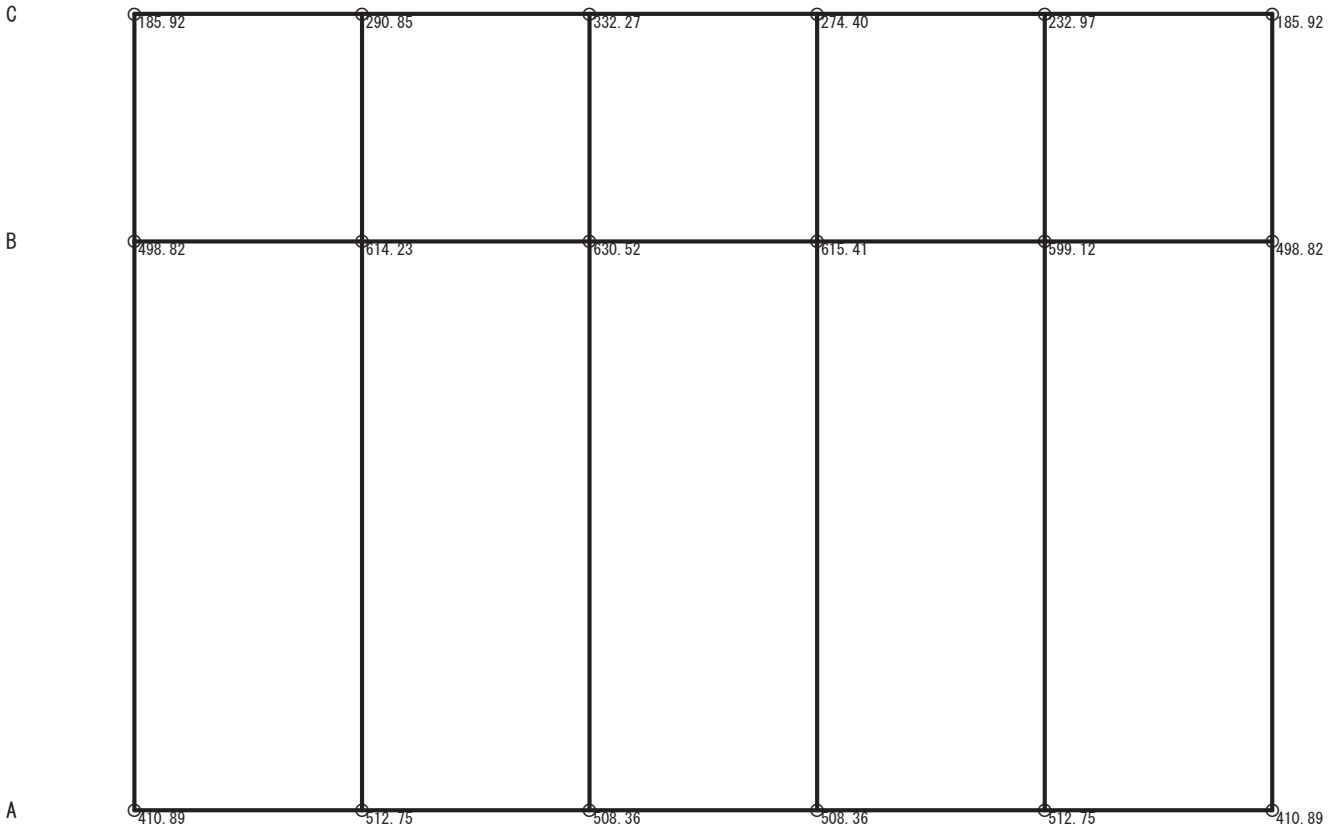

3F 層　合計 : 7823.23 (kN) (S=1/239)

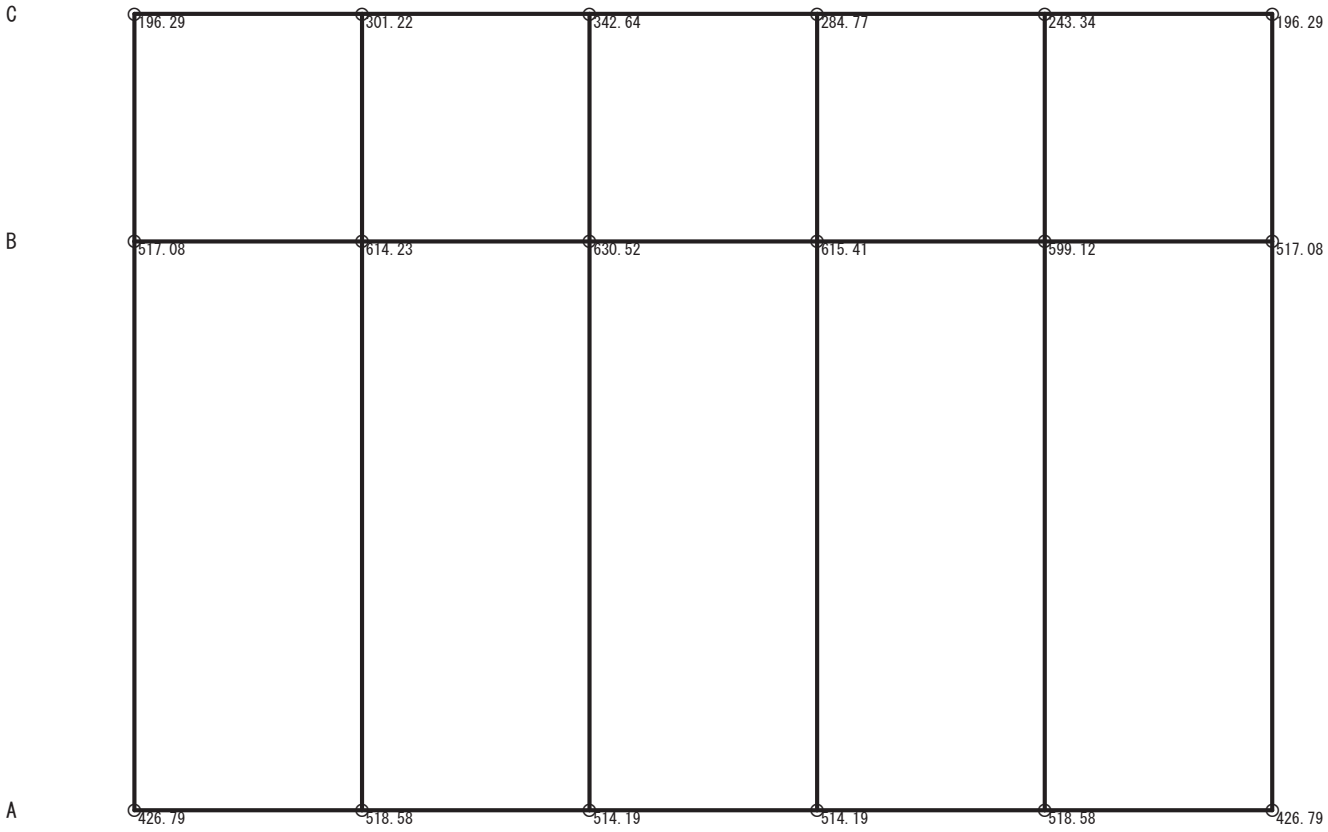

2F 層　合計 : 7977.10 (kN) (S=1/239)

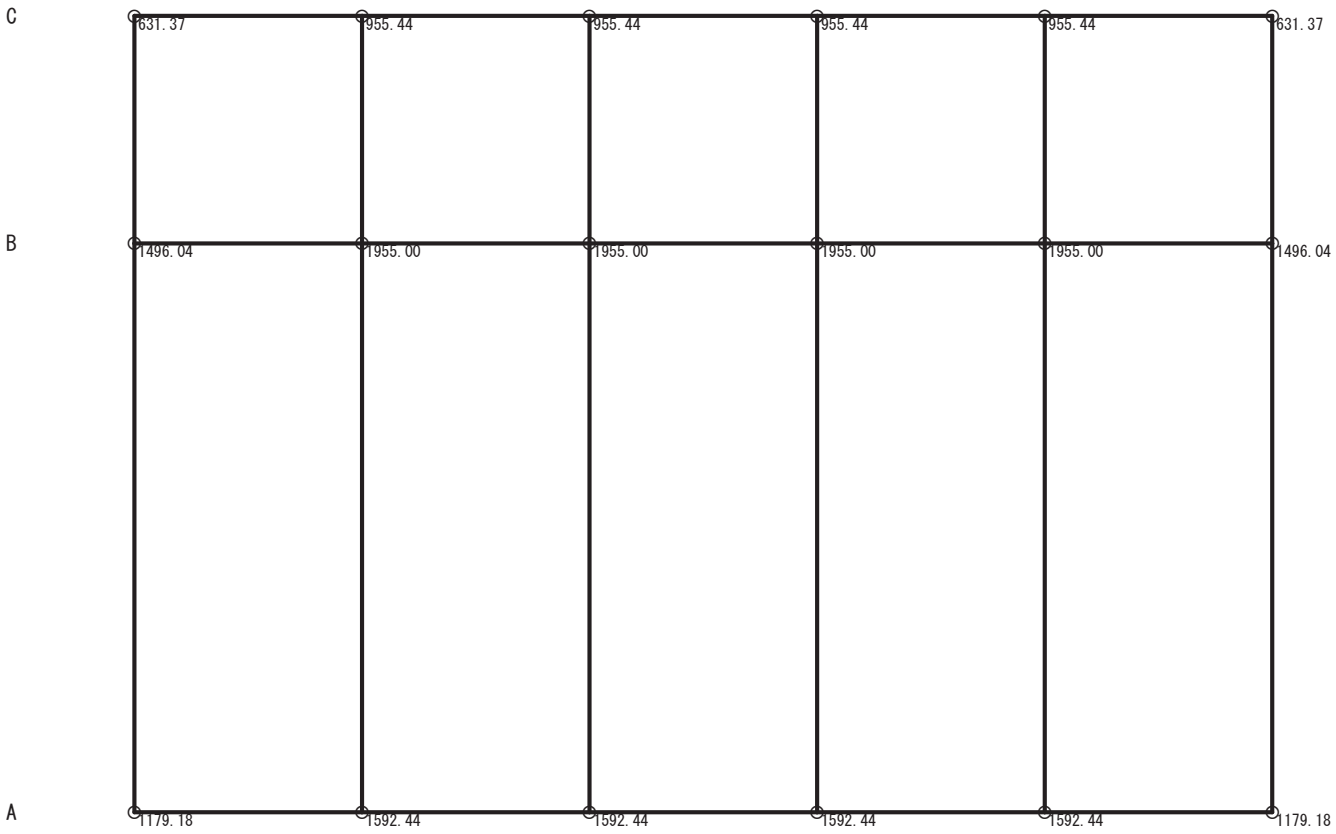

1F 層　合計 : 24624.72 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ	: ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量	(kN)
Ａ	: 床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）	(m2)
ΣＷｉ	: ｉ階より上部の重量	(kN)
αｉ	: ΣＷｉ / ΣＷ1	
Ａｉ	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
Ｃｉ	: ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co	
Ｑ	: （地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ	(kN)
	（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ	
Ｐｉ	: 水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）	(kN)
Ｑｉ	: ｉ階の地震層せん断力	(kN)
	( )： ｉ階から控除された地震層せん断力	(kN)
Ｔ	: １次固有周期	(秒)
	Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ	(m)
	Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ	(m)
Ｒｔ	: 振動特性係数	
Ｋ	: 塔屋　（入力値による）･U	
	地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U	
	基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ） （但しα= 1.0 とする）	
	H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）	(m)
	（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）	
Ｚ	: 地域係数 （入力値による）	
Ｕ	: 用途係数 （入力値による）	
雑壁	: 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量	

＜ X方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：56.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：56.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 56.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.680 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.429

Rt（固有周期からの計算値） = 0.571 （ T = 1.680 ）、 Rt（採用値）= 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	A	2999.4	8303.1	0.077	2.957	0.338		2806.3	0.0	2806.3
	B	3919.6								
	C	1384.2								
	sum	8303.1								
	Wi/A	9.15								
13F	A	2695.2	15626.5	0.146	2.377	0.272		4245.3	0.0	4245.3
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
12F	A	2695.2	22949.8	0.214	2.084	0.238		5466.7	0.0	5466.7
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
11F	A	2737.0	30397.2	0.283	1.888	0.216		6558.7	0.0	6558.7
	B	3314.2								
	C	1396.2								
	sum	7447.4								
	Wi/A	8.21								
10F	A	2748.5	37885.3	0.353	1.740	0.199		7534.4	0.0	7534.4
	B	3325.7								
	C	1413.9								
	sum	7488.1								
	Wi/A	8.25								
9F	A	2748.5	45373.4	0.423	1.621	0.185		8403.7	0.0	8403.7
	B	3325.7								
	C	1413.9								
	sum	7488.1								
	Wi/A	8.25								
8F	A	2789.7	52990.4	0.494	1.517	0.173		9188.5	0.0	9188.5
	B	3384.2								
	C	1443.0								
	sum	7616.9								
	Wi/A	8.40								
7F	A	2807.1	60655.1	0.565	1.426	0.163		9883.8	0.0	9883.8
	B	3401.6								
	C	1456.0								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
6F	A	2807.1	68319.8	0.636	1.343	0.154		10488.9	0.0	10488.9
	B	3401.6								
	C	1456.0								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
5F	A	2807.1	75984.5	0.708	1.268	0.145		11007.2	0.0	11007.2
	B	3401.6								
	C	1456.0								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
4F	A	2837.9	83737.1	0.780	1.196	0.137		11445.7	0.0	11445.7
	B	3430.8								
	C	1484.0								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
4F	sum	7752.6	83737.1	0.780	1.196	0.137		11445.7	0.0	11445.7
	Wi/A	8.55								
3F	A	2864.0	91560.4	0.853	1.128	0.129		11803.0	0.0	11803.0
	B	3456.9								
	C	1502.3								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
2F	A	2864.0	99383.6	0.926	1.063	0.122		12076.3	0.0	12076.3
	B	3456.9								
	C	1502.3								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
1F	A	2919.1	107360.7	1.000	1.000	0.114		12269.8	0.0	12269.8
	B	3493.4								
	C	1564.5								
	sum	7977.1								
	Wi/A	8.79								
基礎	A	8728.1	131985.4		K=0.1000 (H=0.00)		2462.472	14732.3	0.0	14732.3
	B	10812.1								
	C	5084.5								
	sum	24624.7								
	Wi/A	27.14								

〈 X方向（負加力）〉 Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：56.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：56.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 56.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.680 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.429

Rt（固有周期からの計算値） = 0.571 （ T = 1.680 ）、 Rt（採用値）= 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	A	2999.4	8303.1	0.077	2.957	0.338		2806.3	0.0	2806.3
	B	3919.6								
	C	1384.2								
	sum	8303.1								
	Wi/A	9.15								
13F	A	2695.2	15626.5	0.146	2.377	0.272		4245.3	0.0	4245.3
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
12F	A	2695.2	22949.8	0.214	2.084	0.238		5466.7	0.0	5466.7
	B	3266.0								
	C	1362.2								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
11F	A	2737.0	30397.2	0.283	1.888	0.216		6558.7	0.0	6558.7
	B	3314.2								
	C	1396.2								
	sum	7447.4								
	Wi/A	8.21								
10F	A	2748.5	37885.3	0.353	1.740	0.199		7534.4	0.0	7534.4
	B	3325.7								
	C	1413.9								
	sum	7488.1								
	Wi/A	8.25								
9F	A	2748.5	45373.4	0.423	1.621	0.185		8403.7	0.0	8403.7
	B	3325.7								
	C	1413.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	7488.1	45373.4	0.423	1.621	0.185		8403.7	0.0	8403.7
	Wi/A	8.25								
8F	A	2789.7	52990.4	0.494	1.517	0.173		9188.5	0.0	9188.5
	B	3384.2								
	C	1443.0								
	sum	7616.9								
	Wi/A	8.40								
7F	A	2807.1	60655.1	0.565	1.426	0.163		9883.8	0.0	9883.8
	B	3401.6								
	C	1456.0								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
6F	A	2807.1	68319.8	0.636	1.343	0.154		10488.9	0.0	10488.9
	B	3401.6								
	C	1456.0								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
5F	A	2807.1	75984.5	0.708	1.268	0.145		11007.2	0.0	11007.2
	B	3401.6								
	C	1456.0								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
4F	A	2837.9	83737.1	0.780	1.196	0.137		11445.7	0.0	11445.7
	B	3430.8								
	C	1484.0								
	sum	7752.6								
	Wi/A	8.55								
3F	A	2864.0	91560.4	0.853	1.128	0.129		11803.0	0.0	11803.0
	B	3456.9								
	C	1502.3								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
2F	A	2864.0	99383.6	0.926	1.063	0.122		12076.3	0.0	12076.3
	B	3456.9								
	C	1502.3								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
1F	A	2919.1	107360.7	1.000	1.000	0.114		12269.8	0.0	12269.8
	B	3493.4								
	C	1564.5								
	sum	7977.1								
	Wi/A	8.79								
基礎	A	8728.1	131985.4		K=0.1000 (H=0.00)		2462.472	14732.3	0.0	14732.3
	B	10812.1								
	C	5084.5								
	sum	24624.7								
	Wi/A	27.14								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：56.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：56.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 56.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.680 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.429

Rt（固有周期からの計算値） = 0.571 （ T = 1.680 ）、 Rt（採用値）= 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	1	992.3	8303.1	0.077	2.957	0.338		2806.3	0.0	2806.3
	2	1579.7								
	3	1579.7								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	4	1579.7	8303.1	0.077	2.957	0.338		2806.3	0.0	2806.3
	5	1579.7								
	6	992.3								
	sum	8303.1								
	Wi/A	9.15								
13F	1	1011.9	15626.5	0.146	2.377	0.272		4245.3	0.0	4245.3
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								
	6	1011.9								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
12F	1	1011.9	22949.8	0.214	2.084	0.238		5466.7	0.0	5466.7
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								
	6	1011.9								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
11F	1	1032.7	30397.2	0.283	1.888	0.216		6558.7	0.0	6558.7
	2	1351.0								
	3	1414.7								
	4	1340.1								
	5	1276.4								
	6	1032.7								
	sum	7447.4								
	Wi/A	8.21								
10F	1	1039.5	37885.3	0.353	1.740	0.199		7534.4	0.0	7534.4
	2	1357.7								
	3	1421.4								
	4	1346.8								
	5	1283.1								
	6	1039.5								
	sum	7488.1								
	Wi/A	8.25								
9F	1	1039.5	45373.4	0.423	1.621	0.185		8403.7	0.0	8403.7
	2	1357.7								
	3	1421.4								
	4	1346.8								
	5	1283.1								
	6	1039.5								
	sum	7488.1								
	Wi/A	8.25								
8F	1	1064.0	52990.4	0.494	1.517	0.173		9188.5	0.0	9188.5
	2	1382.2								
	3	1436.9								
	4	1362.3								
	5	1307.6								
	6	1064.0								
	sum	7616.9								
	Wi/A	8.40								
7F	1	1071.9	60655.1	0.565	1.426	0.163		9883.8	0.0	9883.8
	2	1390.1								
	3	1444.9								
	4	1370.3								
	5	1315.6								
	6	1071.9								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
6F	1	1071.9	68319.8	0.636	1.343	0.154		10488.9	0.0	10488.9
	2	1390.1								
	3	1444.9								
	4	1370.3								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	5	1315.6	68319.8	0.636	1.343	0.154		10488.9	0.0	10488.9
	6	1071.9								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
5F	1	1071.9	75984.5	0.708	1.268	0.145		11007.2	0.0	11007.2
	2	1390.1								
	3	1444.9								
	4	1370.3								
	5	1315.6								
	6	1071.9								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
4F	1	1083.9	83737.1	0.780	1.196	0.137		11445.7	0.0	11445.7
	2	1406.1								
	3	1459.4								
	4	1386.4								
	5	1333.1								
	6	1083.9								
	sum	7752.6								
	Wi/A	8.55								
3F	1	1095.6	91560.4	0.853	1.128	0.129		11803.0	0.0	11803.0
	2	1417.8								
	3	1471.1								
	4	1398.2								
	5	1344.8								
	6	1095.6								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
2F	1	1095.6	99383.6	0.926	1.063	0.122		12076.3	0.0	12076.3
	2	1417.8								
	3	1471.1								
	4	1398.2								
	5	1344.8								
	6	1095.6								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
1F	1	1140.2	107360.7	1.000	1.000	0.114		12269.8	0.0	12269.8
	2	1434.0								
	3	1487.3								
	4	1414.4								
	5	1361.0								
	6	1140.2								
	sum	7977.1								
	Wi/A	8.79								
基礎	1	3306.6	131985.4		K=0.1000 (H=0.00)		2462.472	14732.3	0.0	14732.3
	2	4502.9								
	3	4502.9								
	4	4502.9								
	5	4502.9								
	6	3306.6								
	sum	24624.7								
	Wi/A	27.14								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：56.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：56.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 56.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.680 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.429

Rt（固有周期からの計算値） = 0.571 （ T = 1.680 ）、 Rt（採用値）= 0.571

c) 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	1	992.3	8303.1	0.077	2.957	0.338		2806.3	0.0	2806.3
	2	1579.7								
	3	1579.7								
	4	1579.7								
	5	1579.7								
	6	992.3								
	sum	8303.1								
	Wi/A	9.15								
13F	1	1011.9	15626.5	0.146	2.377	0.272		4245.3	0.0	4245.3
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								
	6	1011.9								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
12F	1	1011.9	22949.8	0.214	2.084	0.238		5466.7	0.0	5466.7
	2	1330.3								
	3	1394.1								
	4	1319.5								
	5	1255.8								
	6	1011.9								
	sum	7323.3								
	Wi/A	8.07								
11F	1	1032.7	30397.2	0.283	1.888	0.216		6558.7	0.0	6558.7
	2	1351.0								
	3	1414.7								
	4	1340.1								
	5	1276.4								
	6	1032.7								
	sum	7447.4								
	Wi/A	8.21								
10F	1	1039.5	37885.3	0.353	1.740	0.199		7534.4	0.0	7534.4
	2	1357.7								
	3	1421.4								
	4	1346.8								
	5	1283.1								
	6	1039.5								
	sum	7488.1								
	Wi/A	8.25								
9F	1	1039.5	45373.4	0.423	1.621	0.185		8403.7	0.0	8403.7
	2	1357.7								
	3	1421.4								
	4	1346.8								
	5	1283.1								
	6	1039.5								
	sum	7488.1								
	Wi/A	8.25								
8F	1	1064.0	52990.4	0.494	1.517	0.173		9188.5	0.0	9188.5
	2	1382.2								
	3	1436.9								
	4	1362.3								
	5	1307.6								
	6	1064.0								
	sum	7616.9								
	Wi/A	8.40								
7F	1	1071.9	60655.1	0.565	1.426	0.163		9883.8	0.0	9883.8
	2	1390.1								
	3	1444.9								
	4	1370.3								
	5	1315.6								
	6	1071.9								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
6F	1	1071.9	68319.8	0.636	1.343	0.154		10488.9	0.0	10488.9

c) 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	2	1390.1	68319.8	0.636	1.343	0.154		10488.9	0.0	10488.9
	3	1444.9								
	4	1370.3								
	5	1315.6								
	6	1071.9								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
5F	1	1071.9	75984.5	0.708	1.268	0.145		11007.2	0.0	11007.2
	2	1390.1								
	3	1444.9								
	4	1370.3								
	5	1315.6								
	6	1071.9								
	sum	7664.7								
	Wi/A	8.45								
4F	1	1083.9	83737.1	0.780	1.196	0.137		11445.7	0.0	11445.7
	2	1406.1								
	3	1459.4								
	4	1386.4								
	5	1333.1								
	6	1083.9								
	sum	7752.6								
	Wi/A	8.55								
3F	1	1095.6	91560.4	0.853	1.128	0.129		11803.0	0.0	11803.0
	2	1417.8								
	3	1471.1								
	4	1398.2								
	5	1344.8								
	6	1095.6								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
2F	1	1095.6	99383.6	0.926	1.063	0.122		12076.3	0.0	12076.3
	2	1417.8								
	3	1471.1								
	4	1398.2								
	5	1344.8								
	6	1095.6								
	sum	7823.2								
	Wi/A	8.62								
1F	1	1140.2	107360.7	1.000	1.000	0.114		12269.8	0.0	12269.8
	2	1434.0								
	3	1487.3								
	4	1414.4								
	5	1361.0								
	6	1140.2								
	sum	7977.1								
	Wi/A	8.79								
基礎	1	3306.6	131985.4		K=0.1000 (H=0.00)		2462.472	14732.3	0.0	14732.3
	2	4502.9								
	3	4502.9								
	4	4502.9								
	5	4502.9								
	6	3306.6								
	sum	24624.7								
	Wi/A	27.14								

A-1.4 剛度増大率


A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

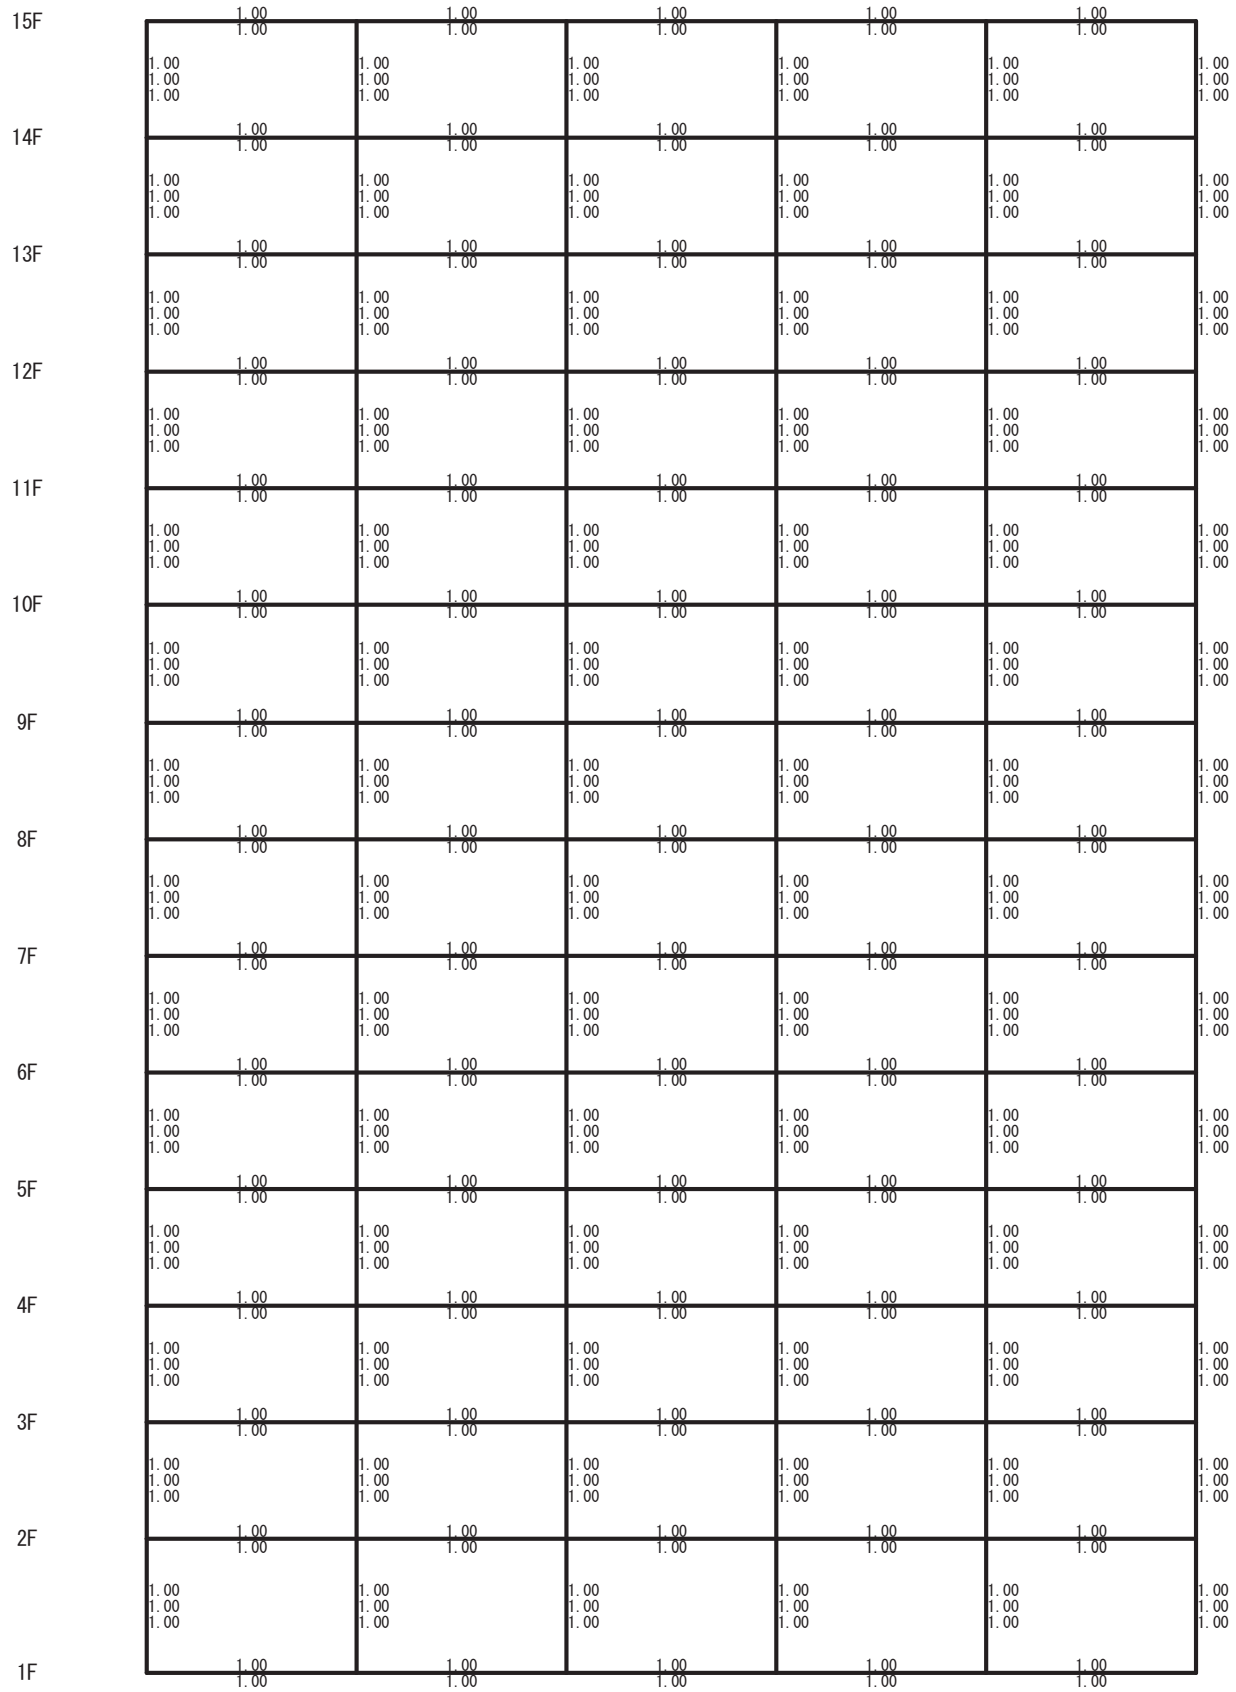


A フレーム (S=1/259)

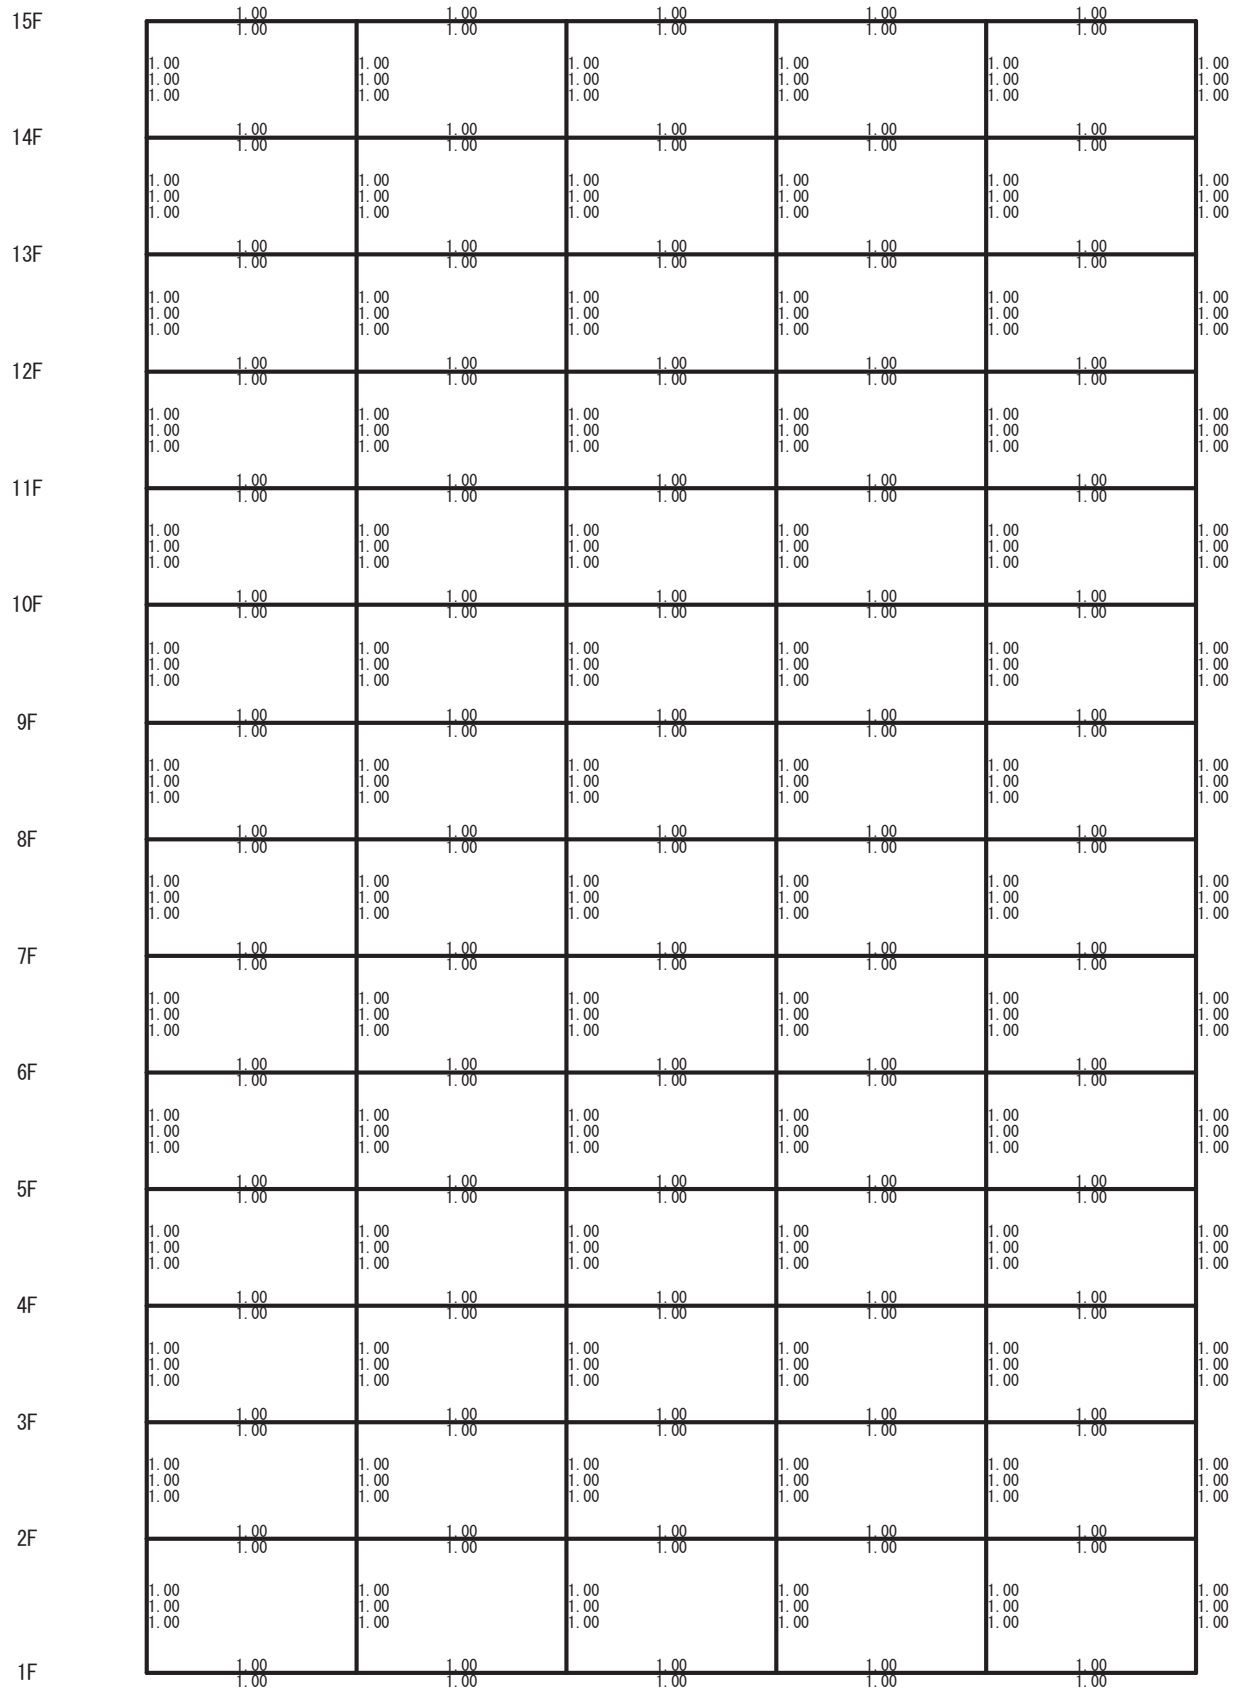


B フレーム (S=1/259)

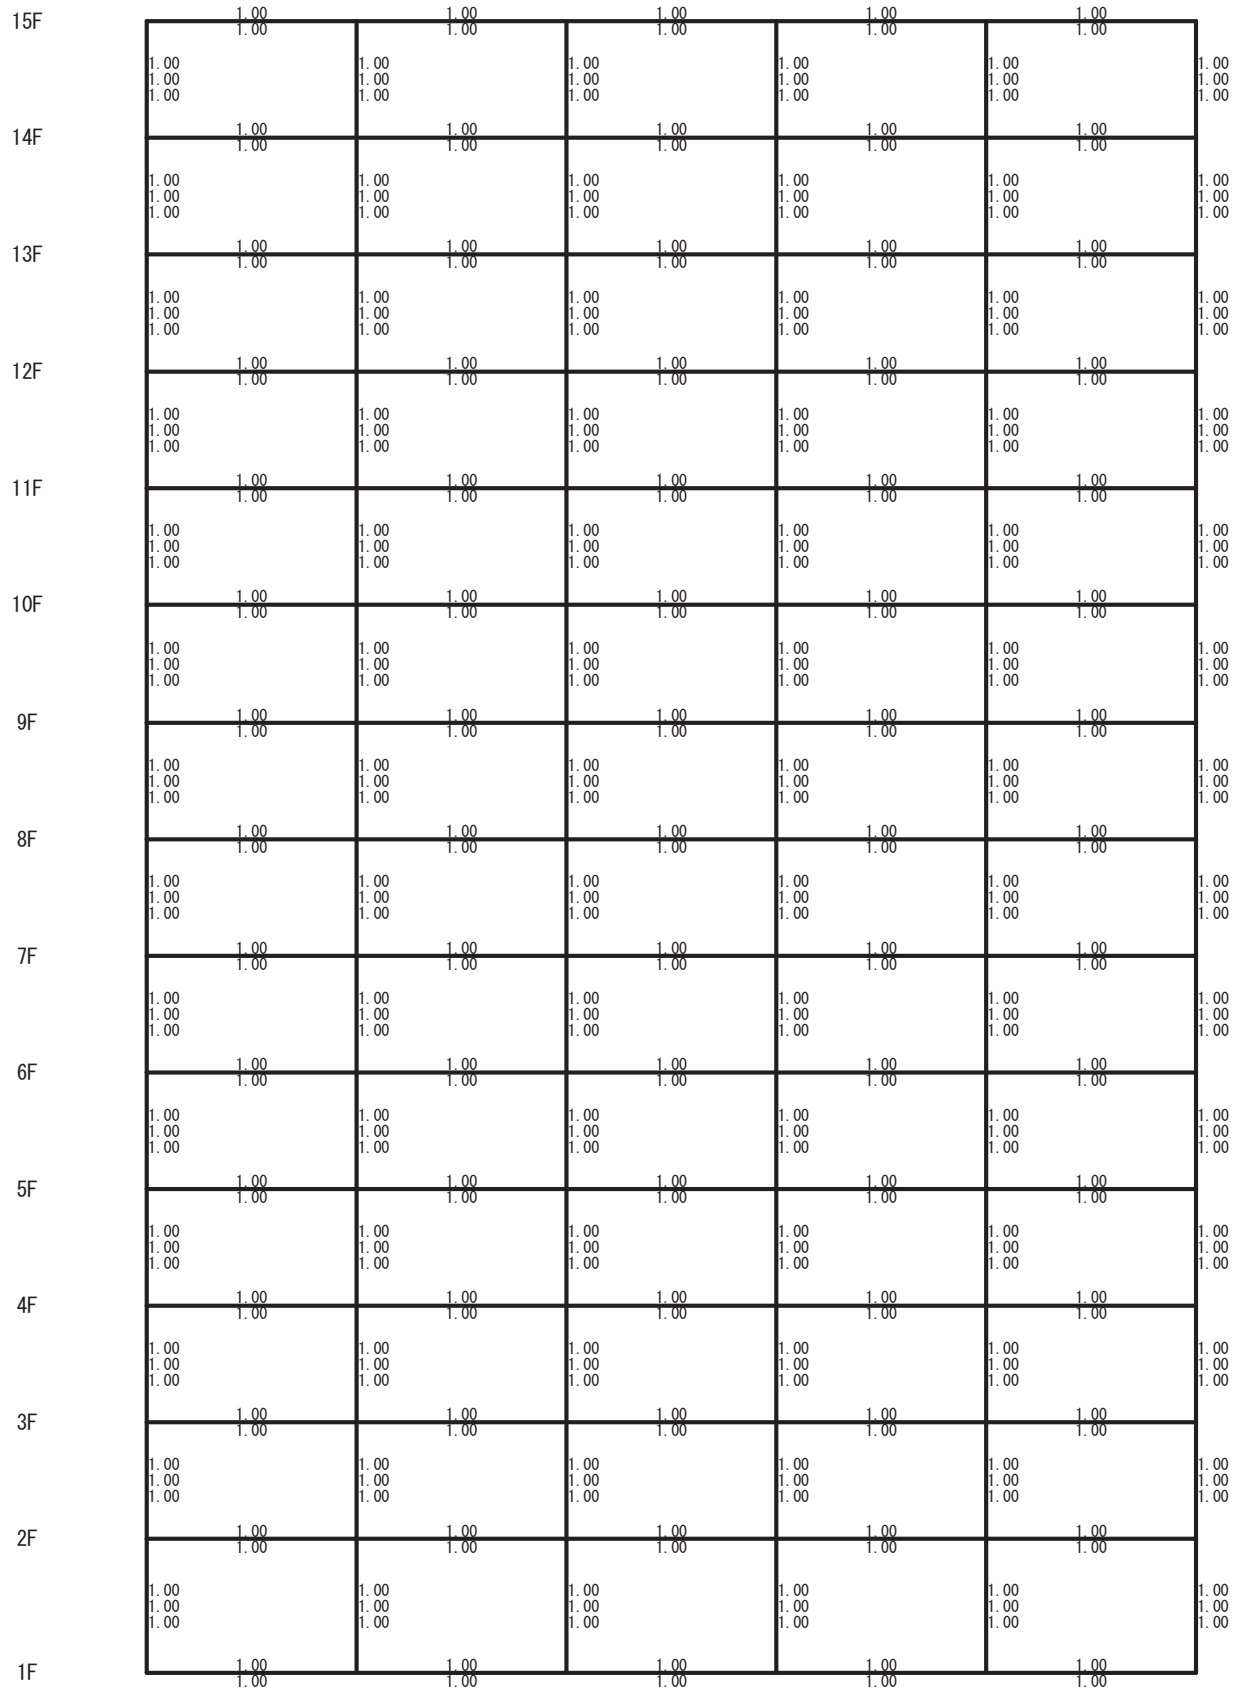


C フレーム (S=1/259)

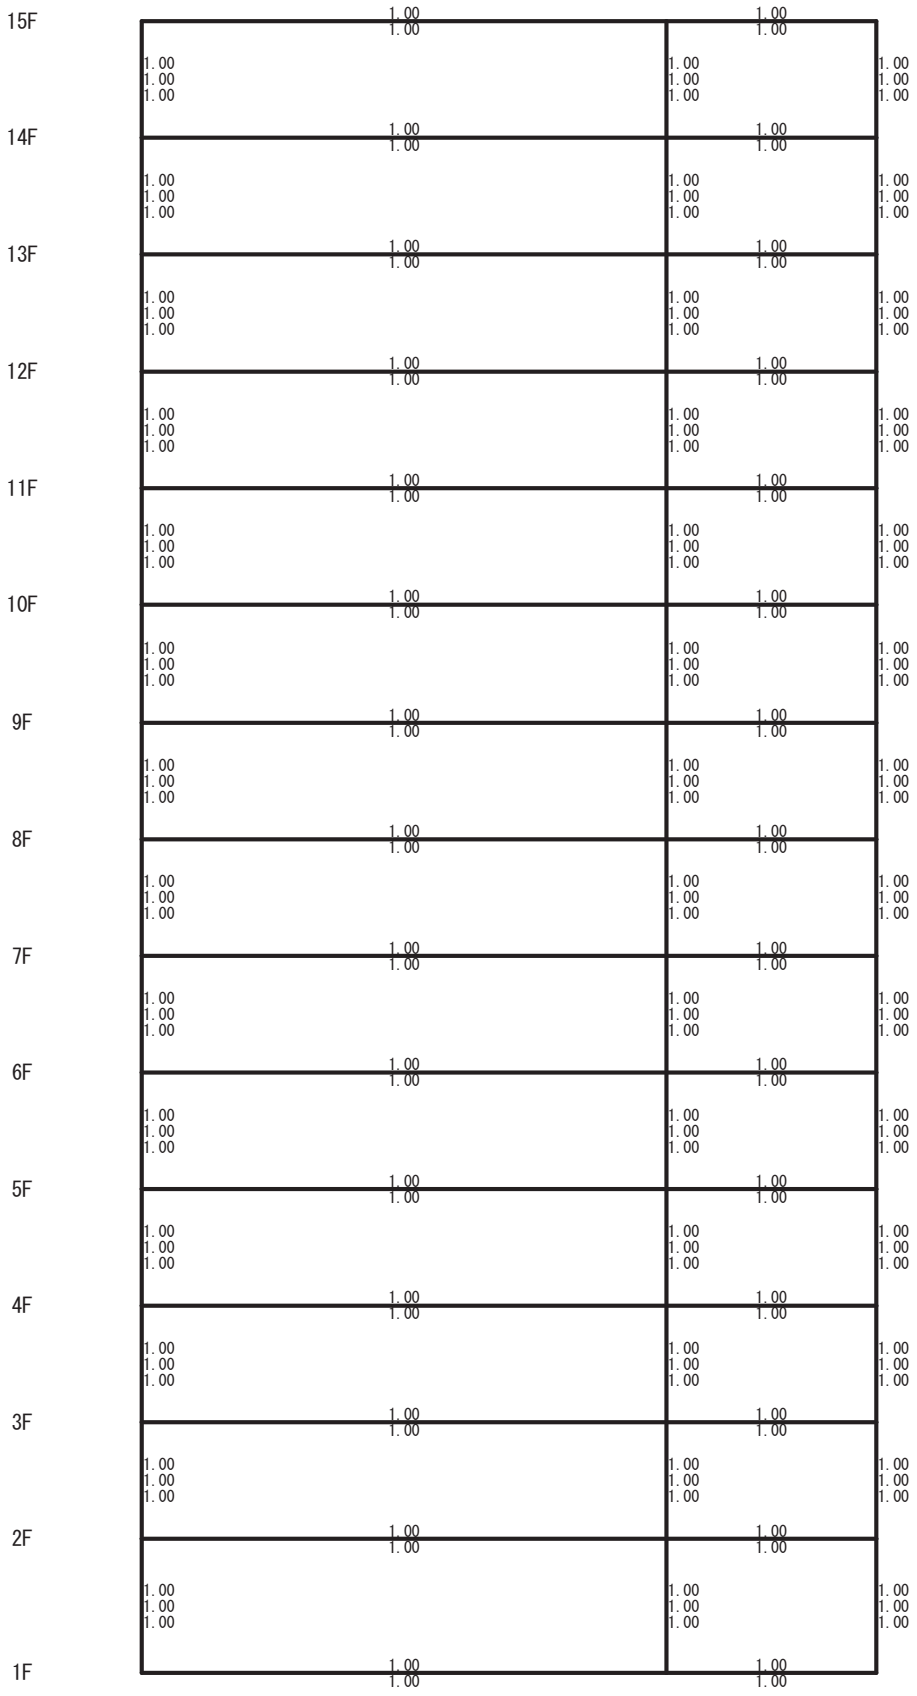


1 フレーム (S=1/259)

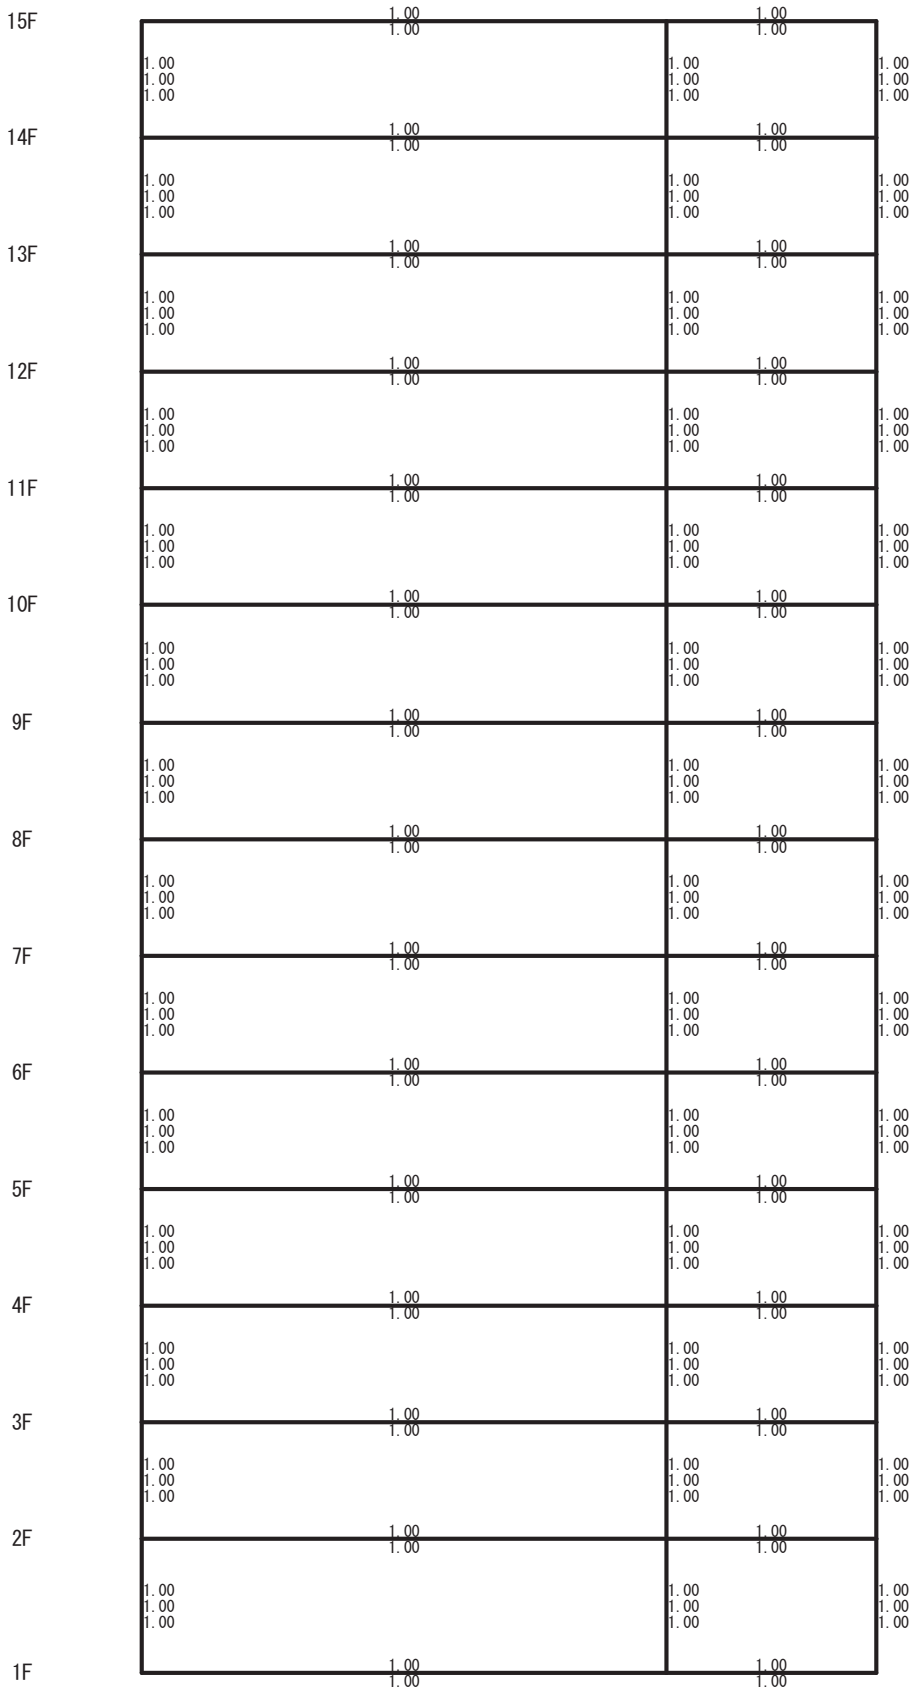


2 フレーム (S=1/259)

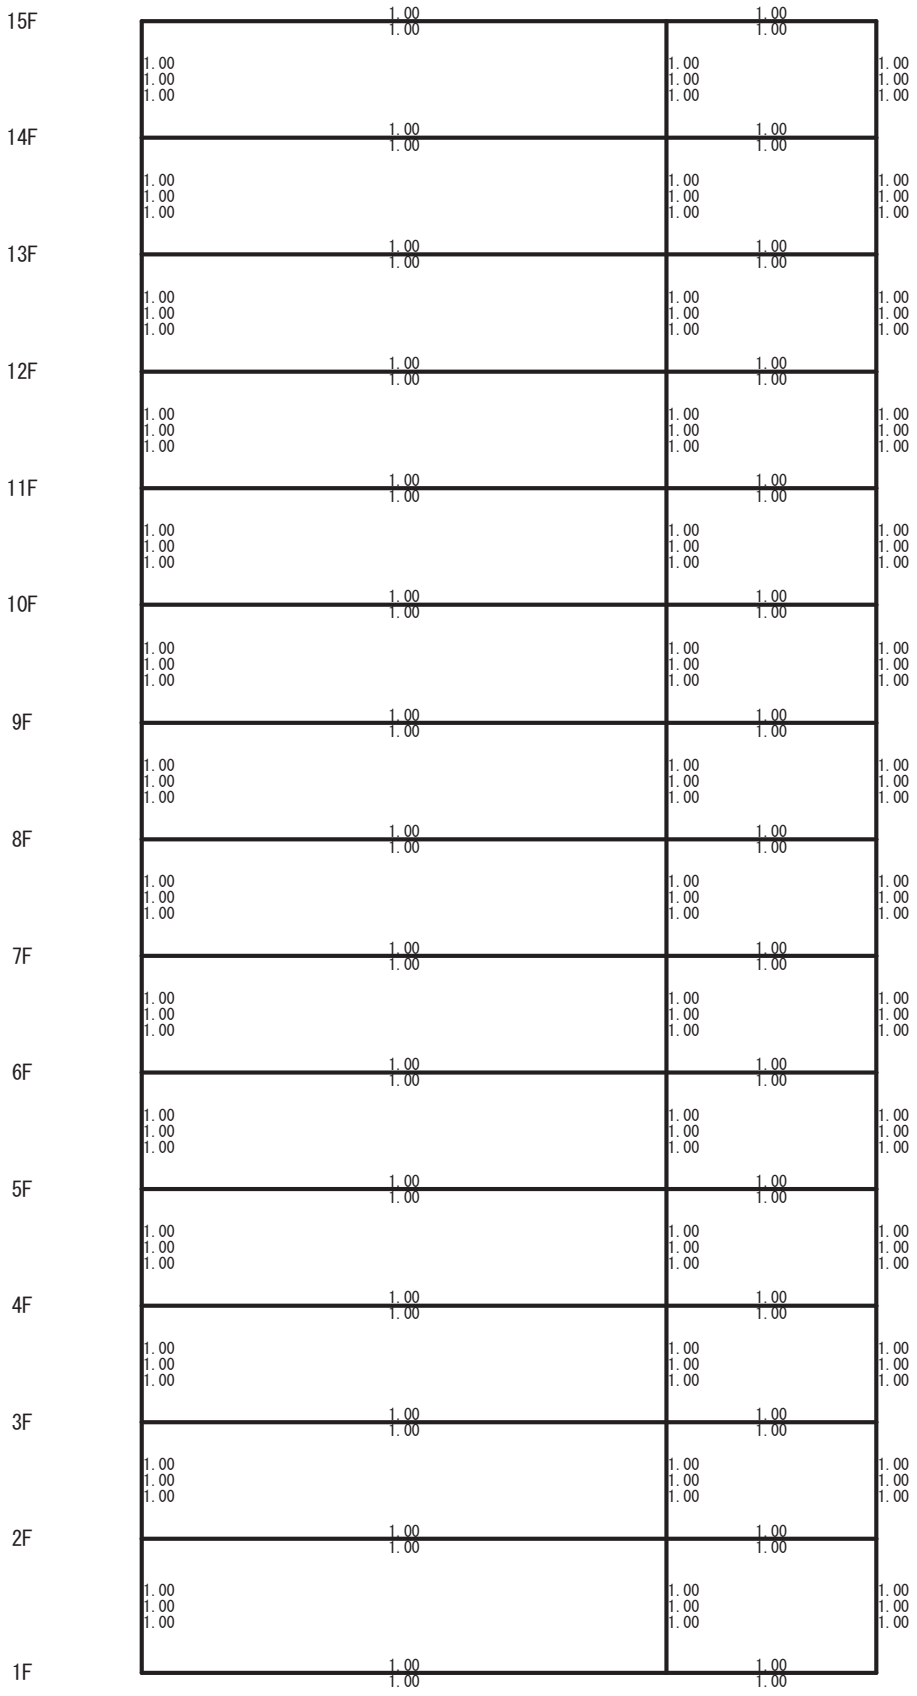


3 フレーム (S=1/259)

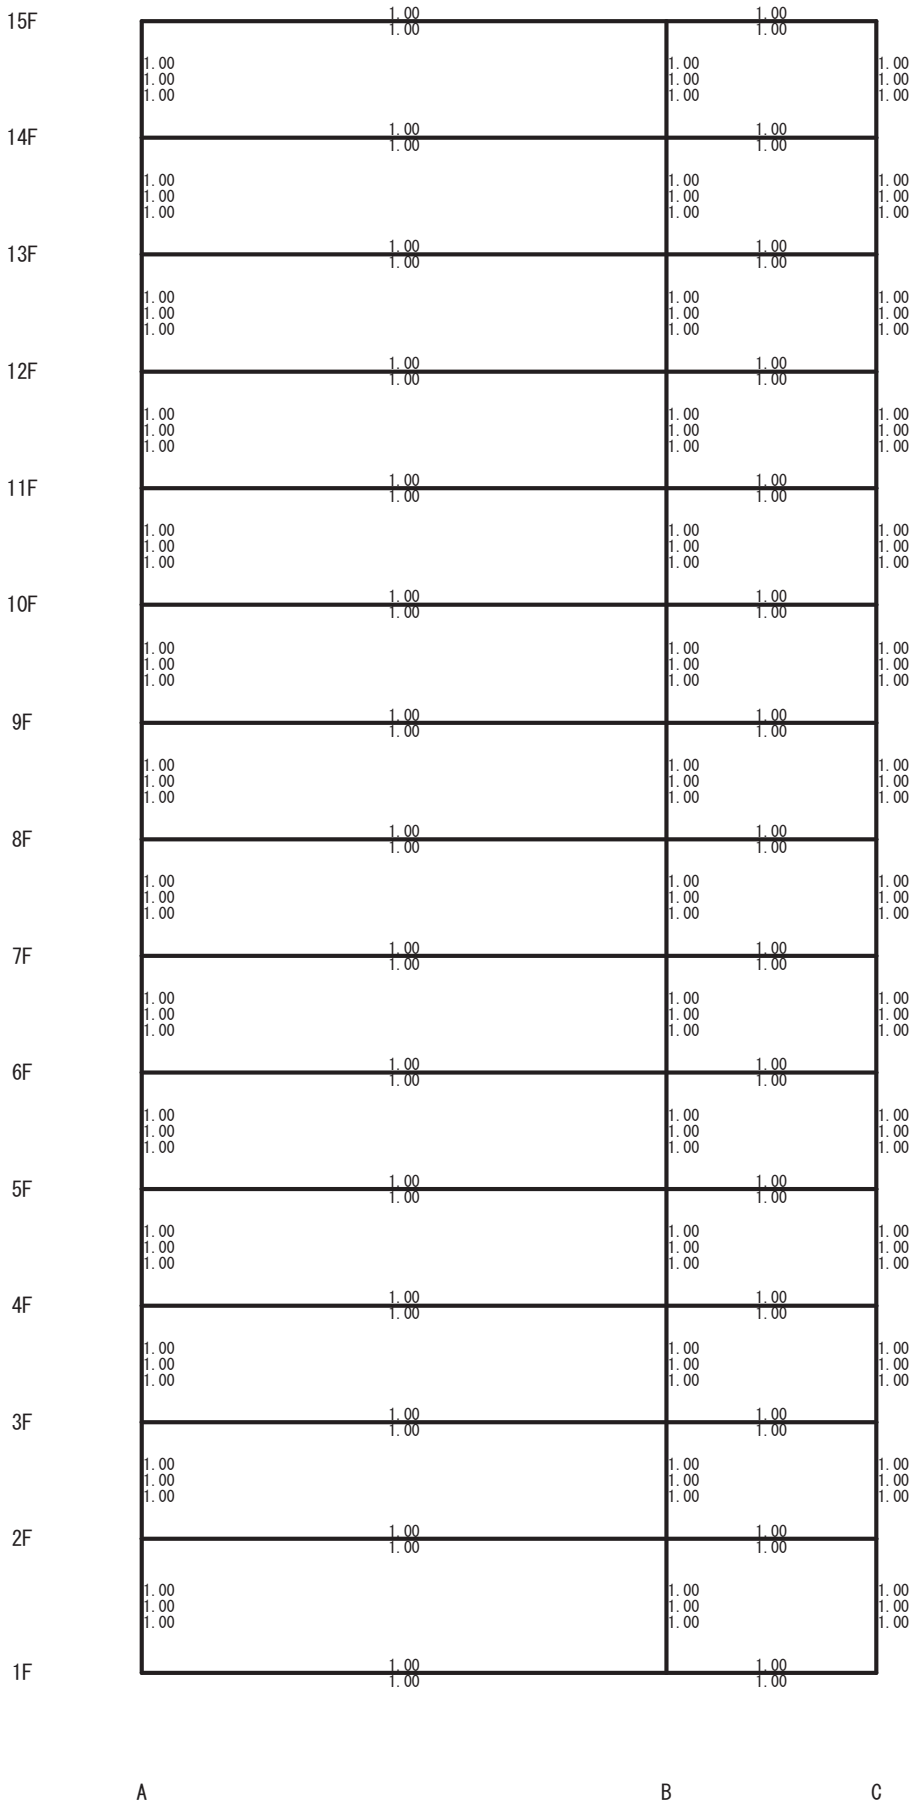

4 フレーム (S=1/259)

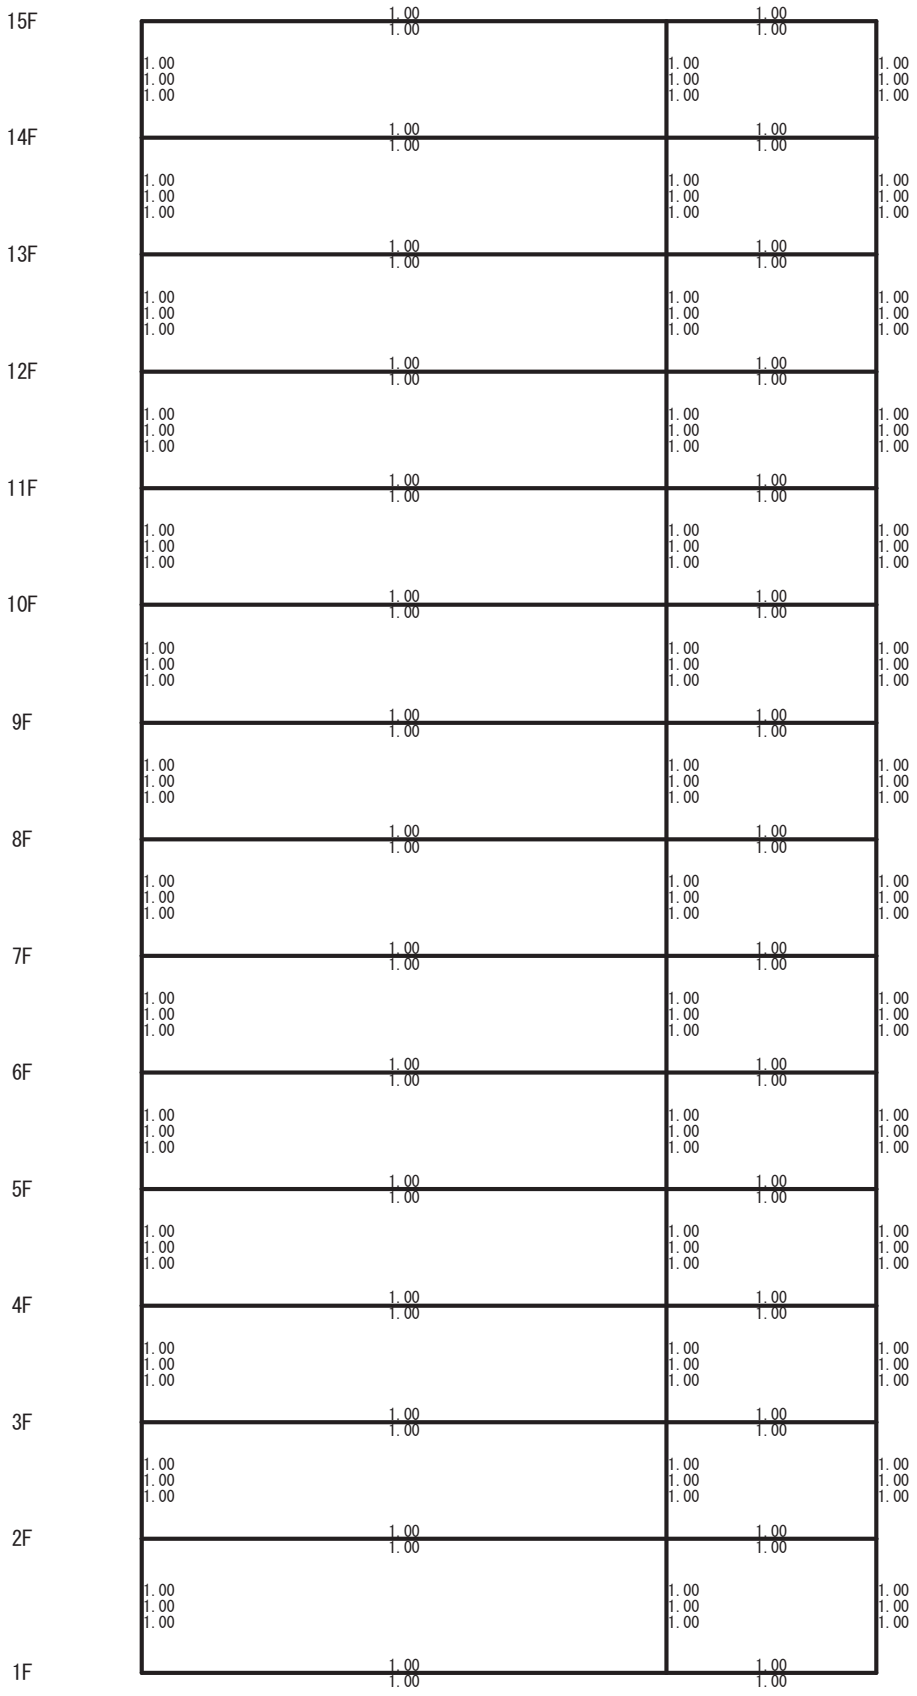


5 フレーム (S=1/259)

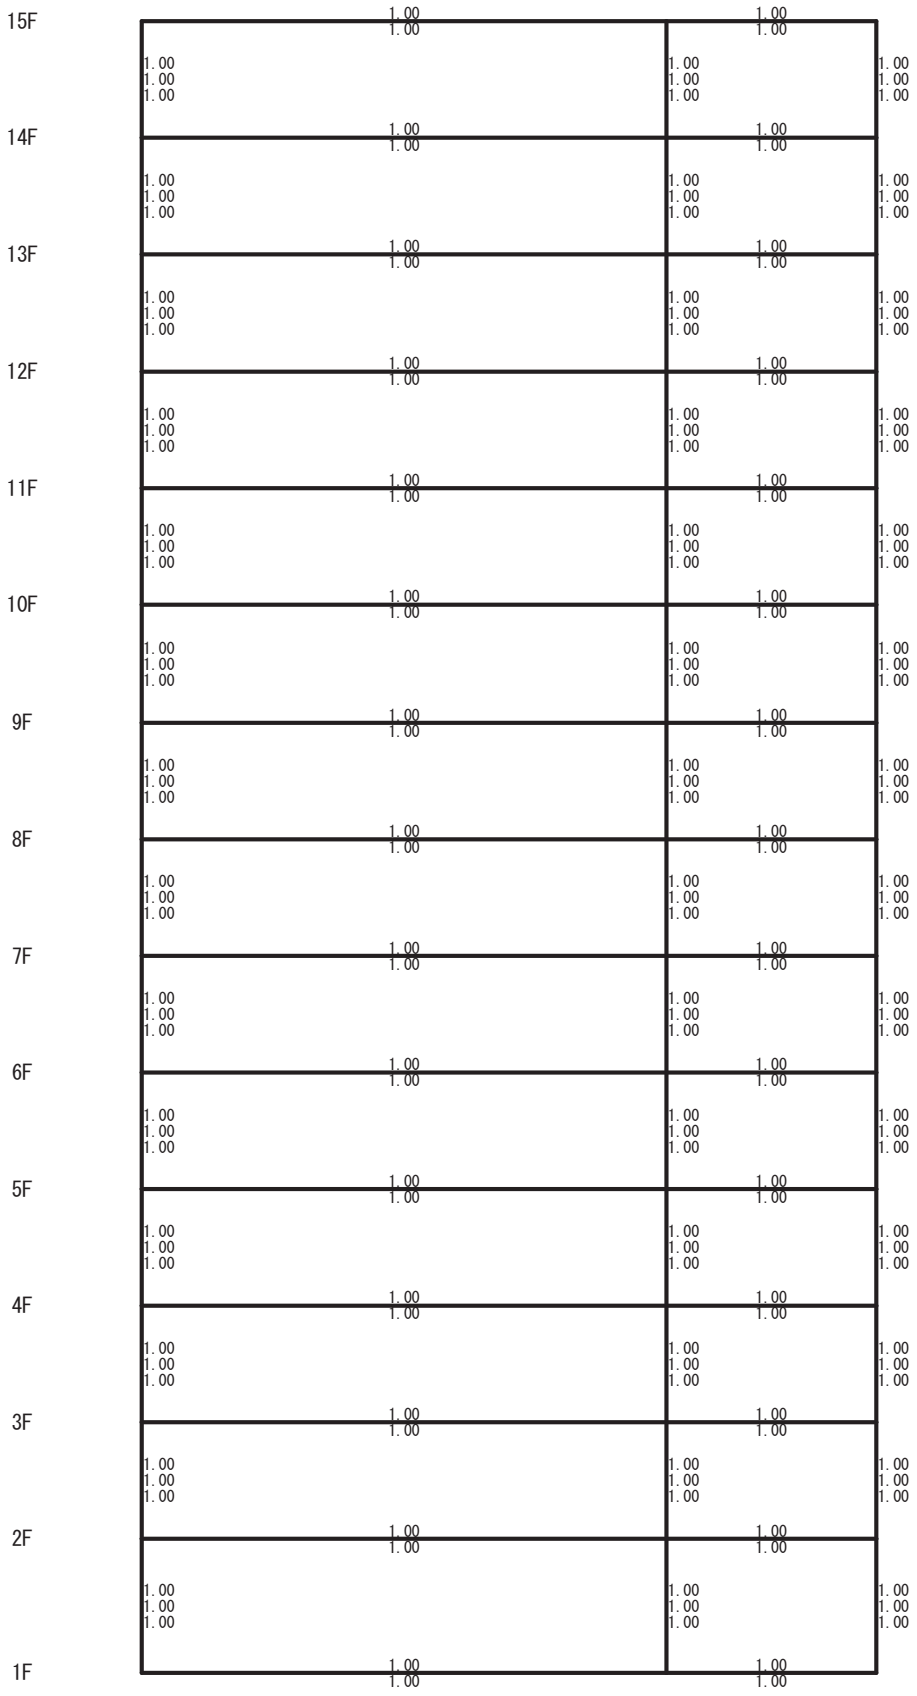


6 フレーム (S=1/259)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

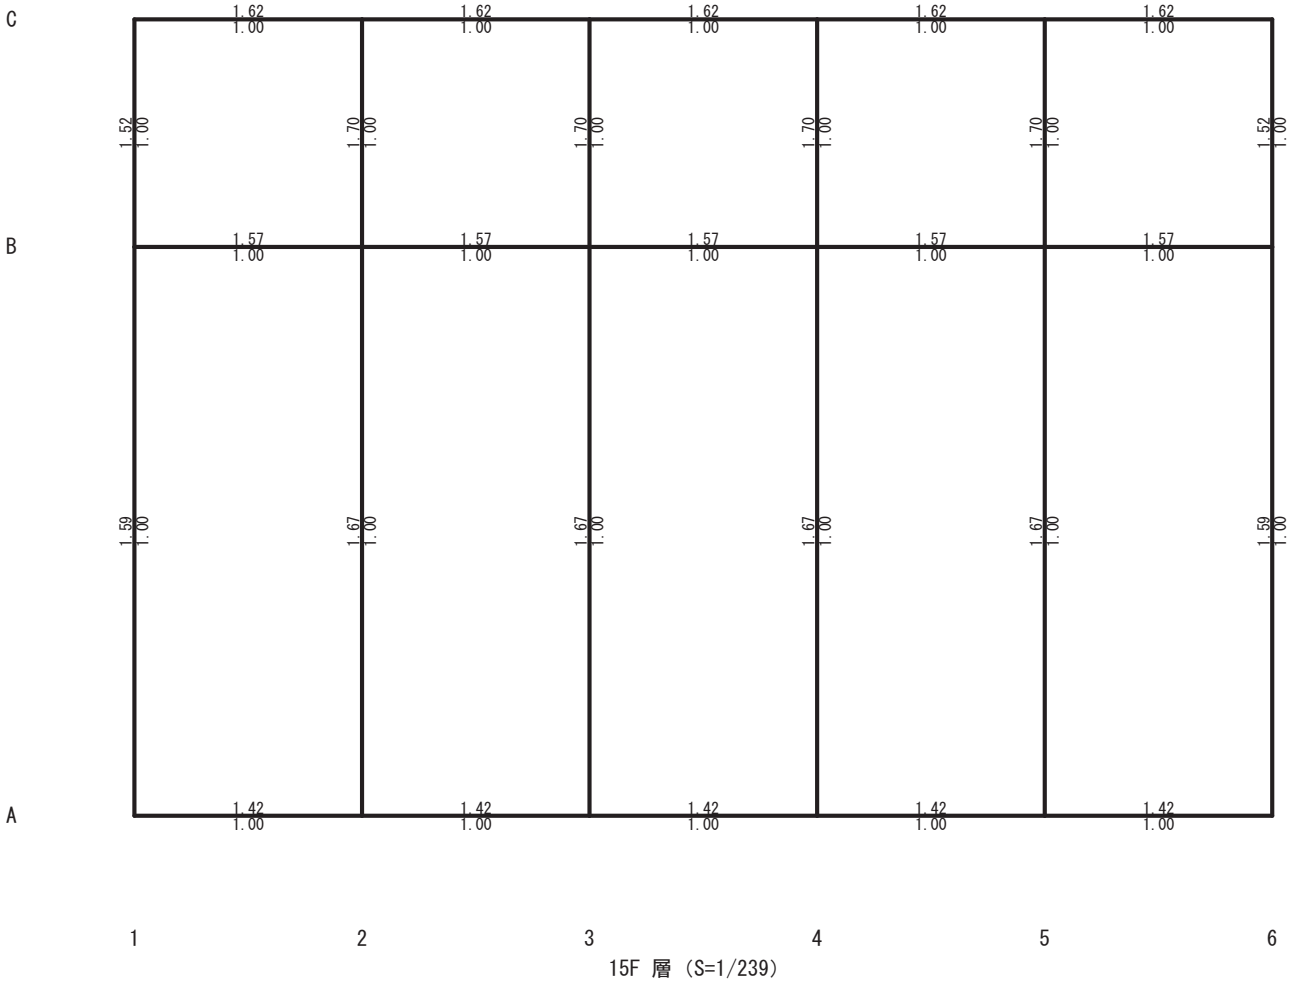


15F 層 (S=1/239)

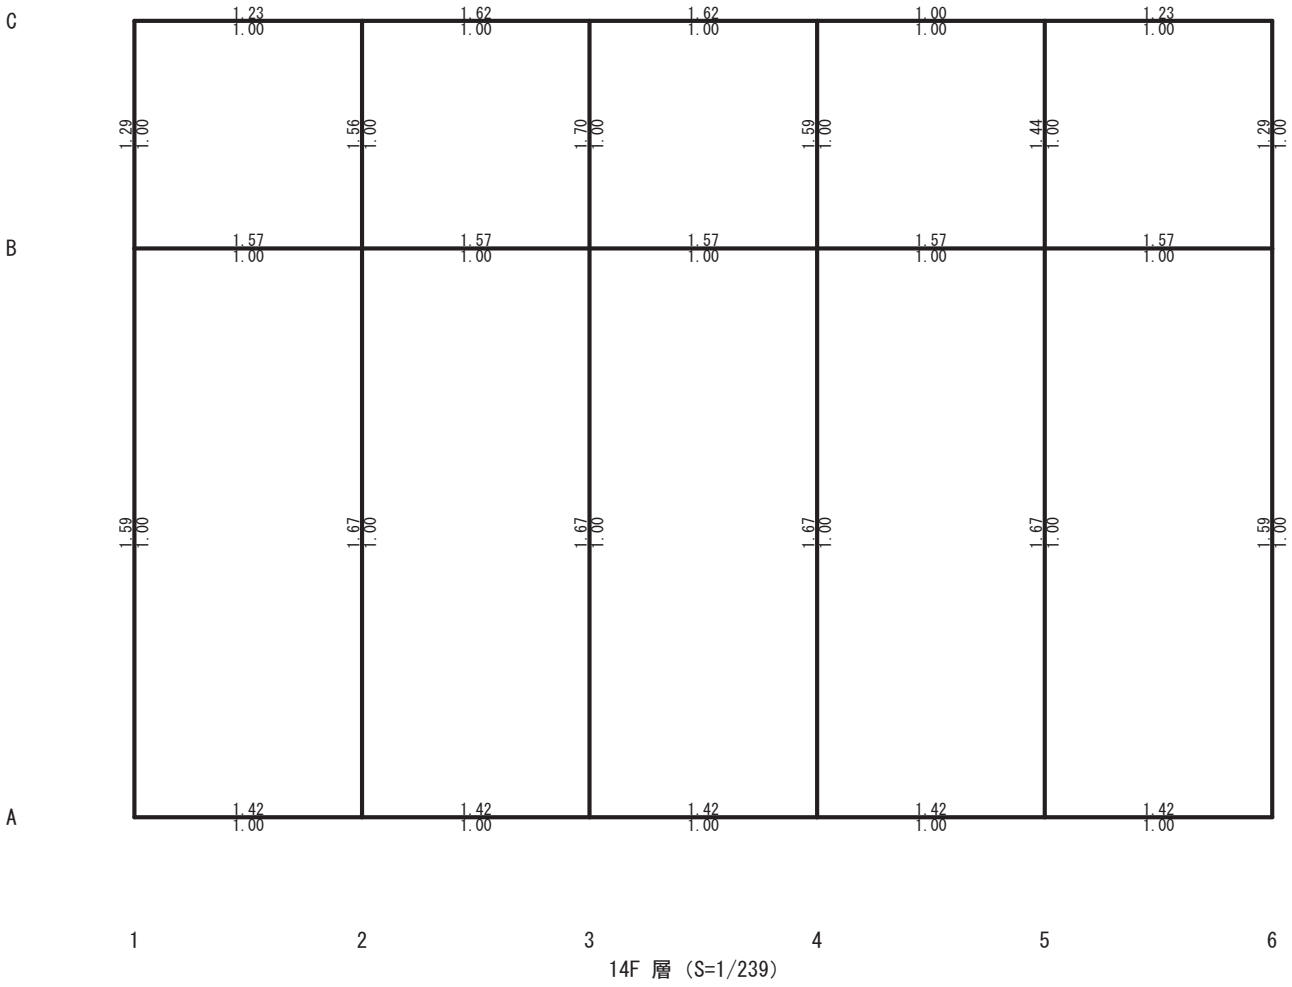
C
B
A
1.23
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.00
1.00
1.23
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.59
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.59
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6


14F 層 (S=1/239)

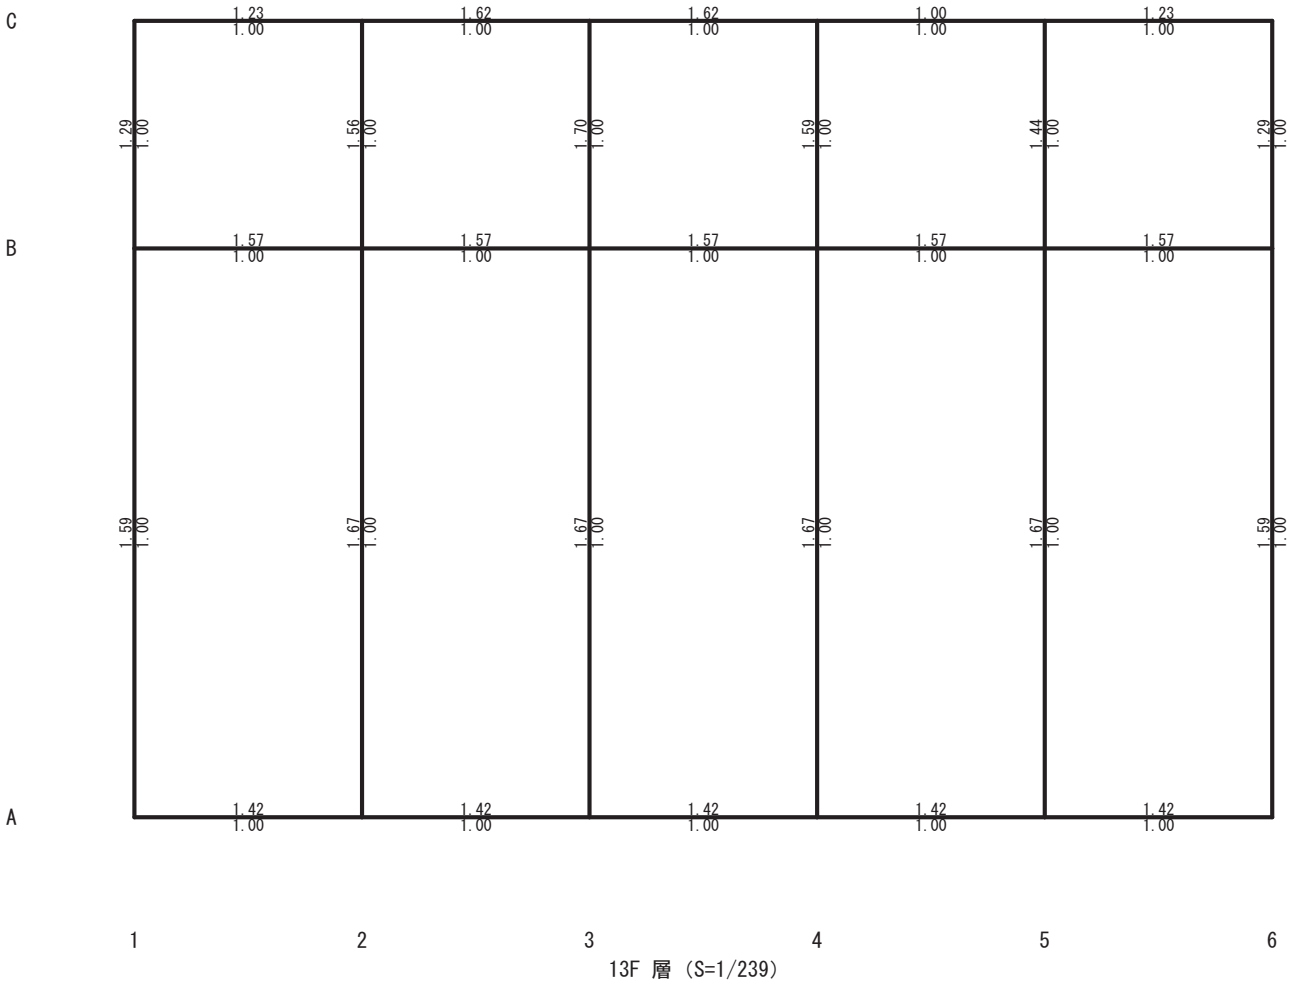
C
B
A
1.23
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.00
1.00
1.23
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.59
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.59
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6


13F 層 (S=1/239)

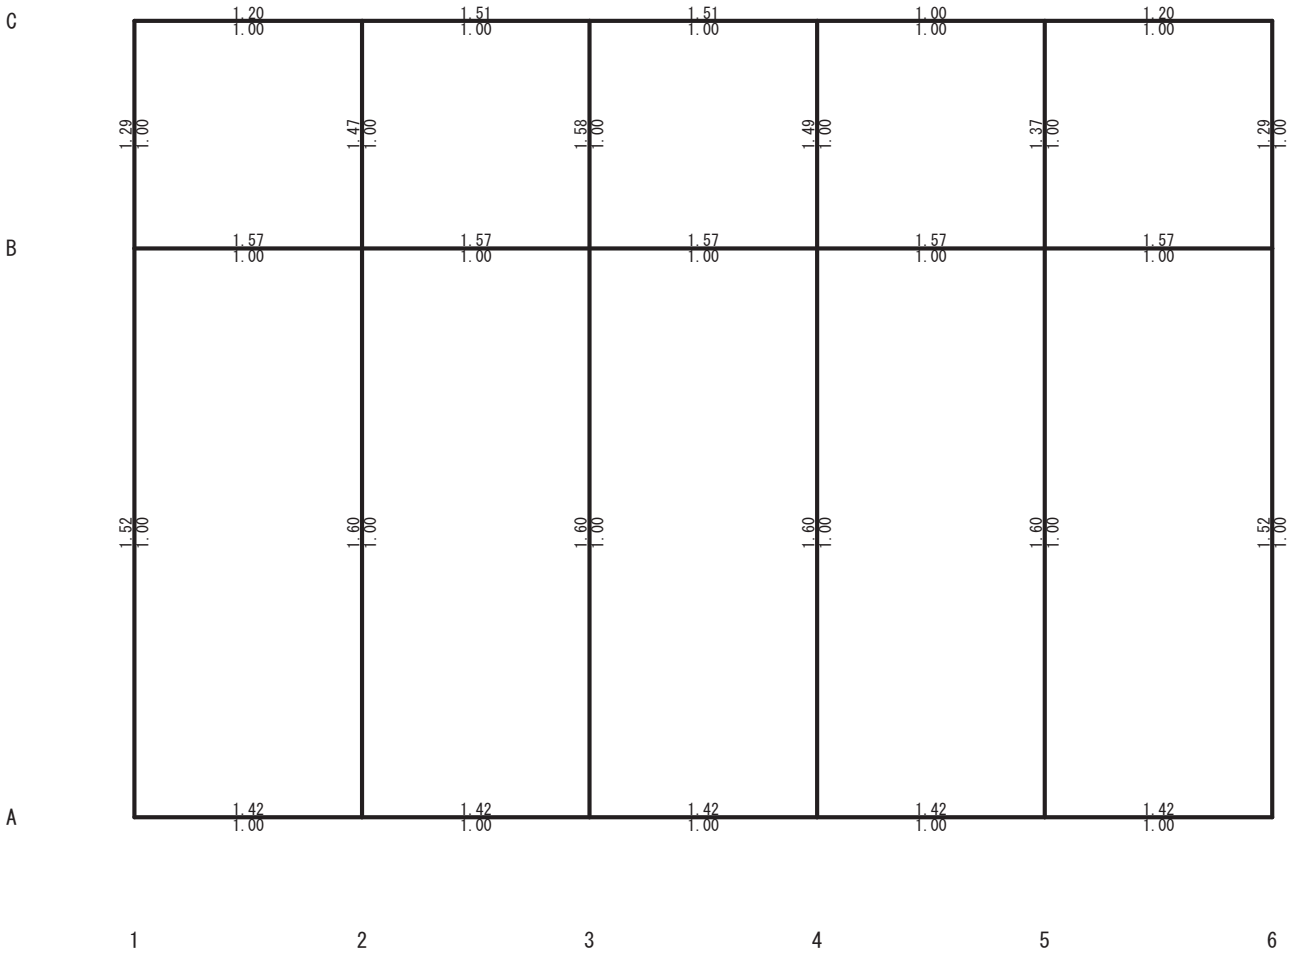
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.52
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.52
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/239)

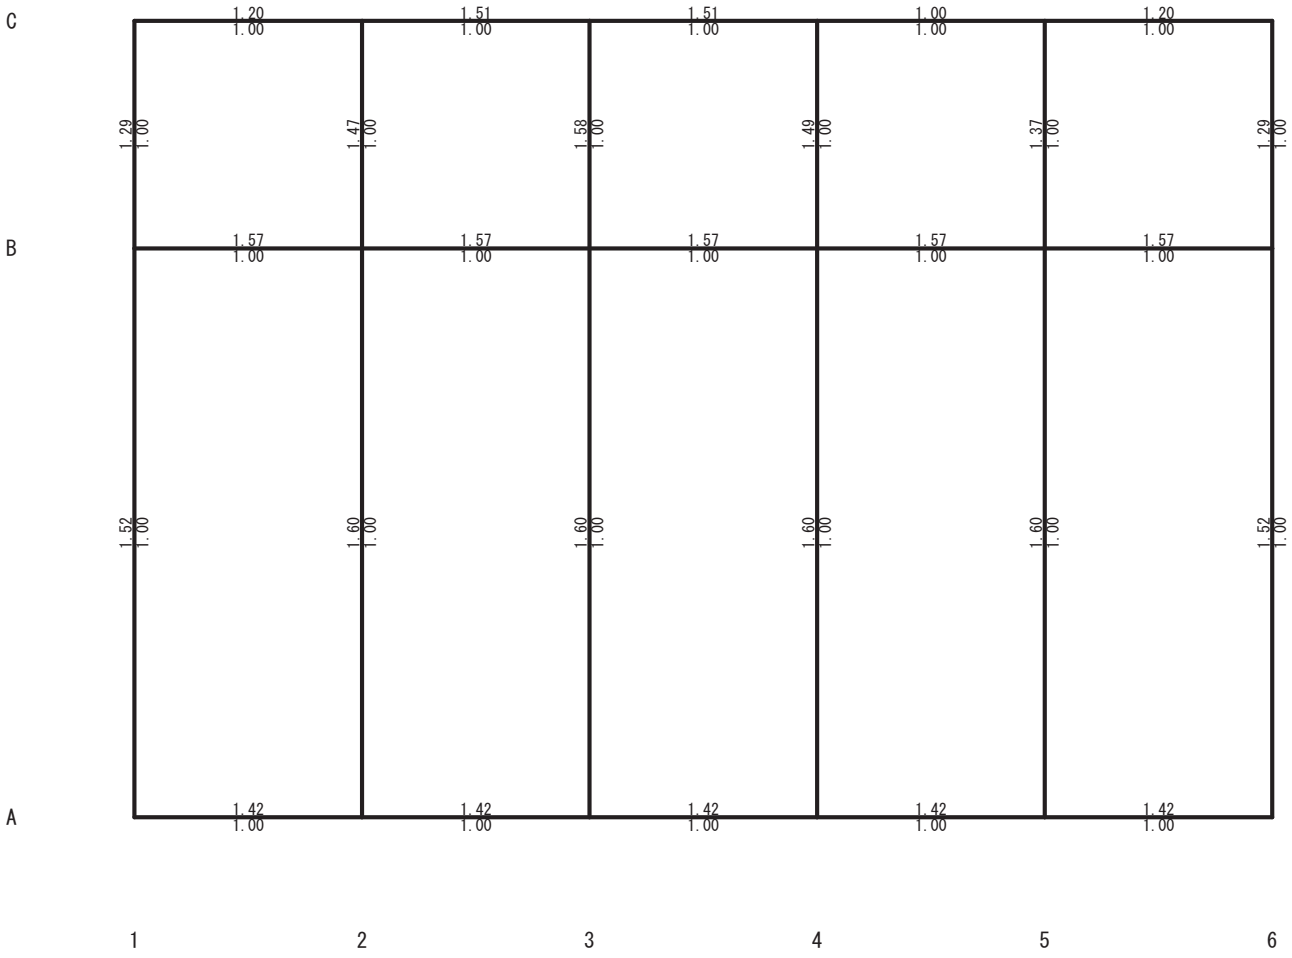
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.52
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.52
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6


11F 層 (S=1/239)

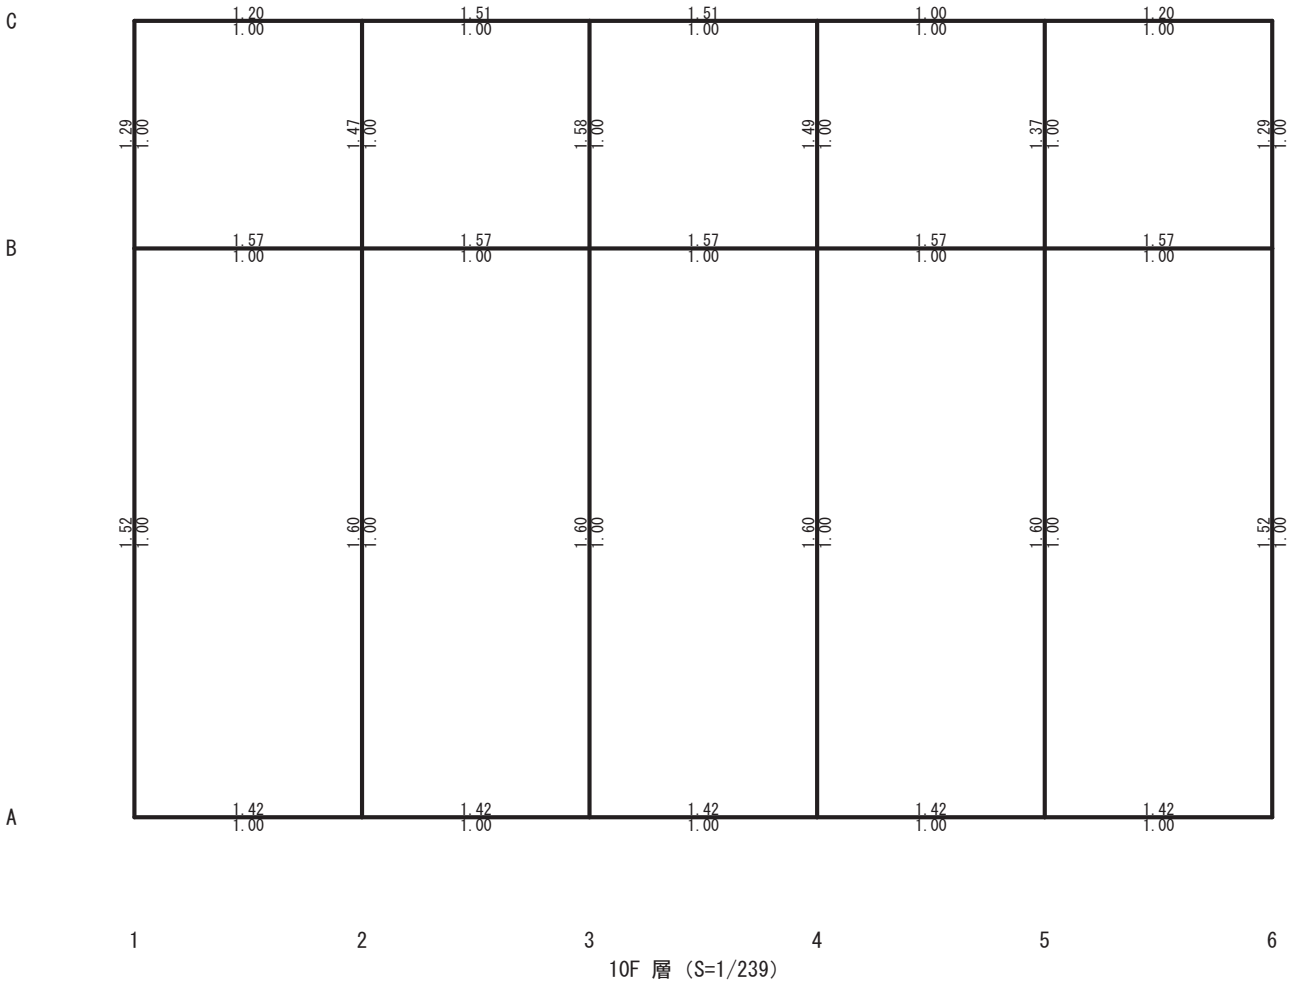
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.52
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.52
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/239)

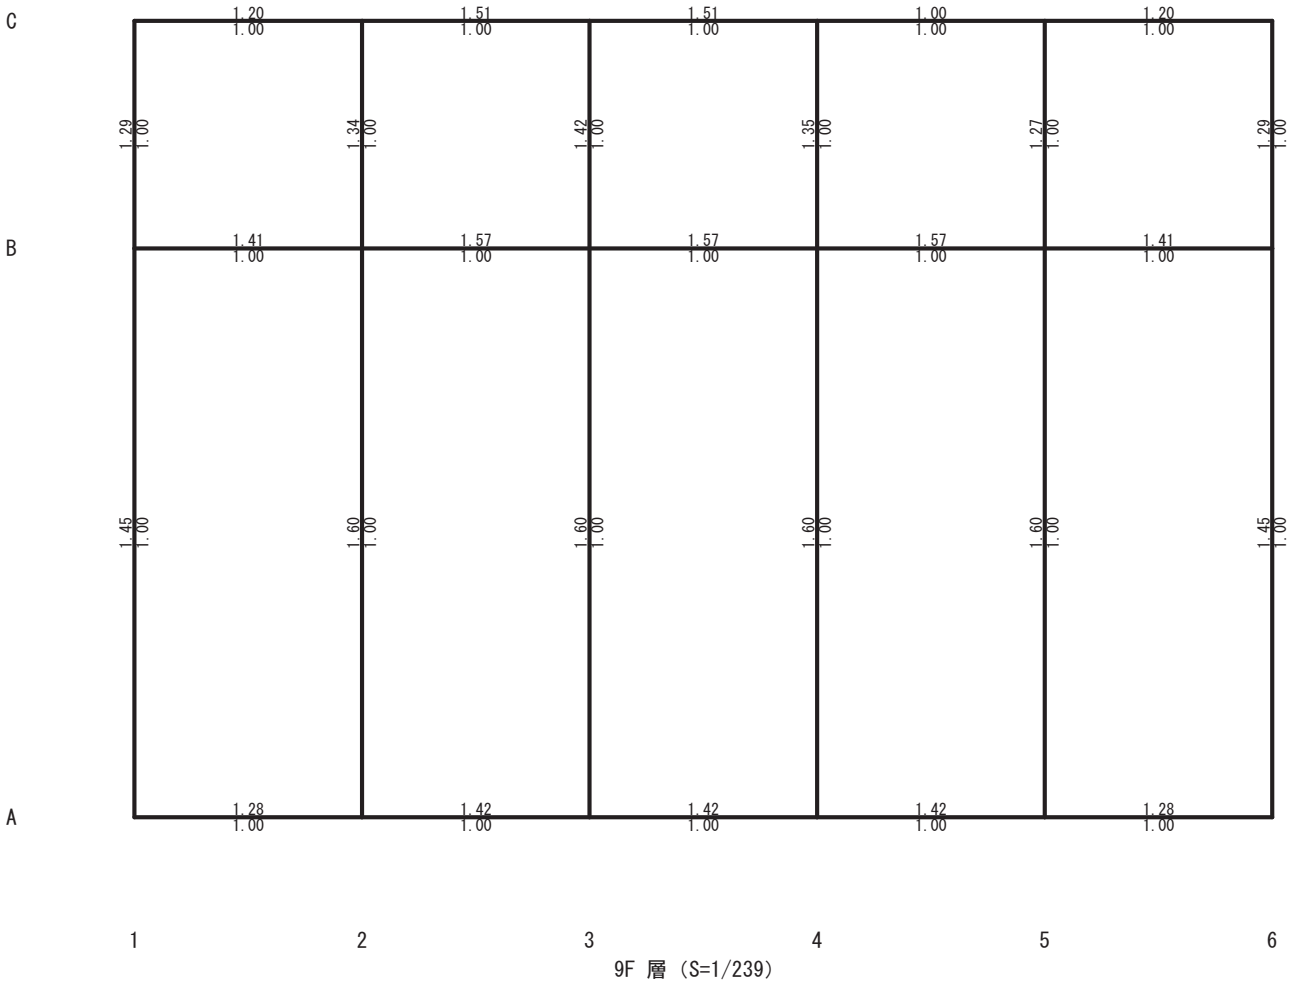
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/239)

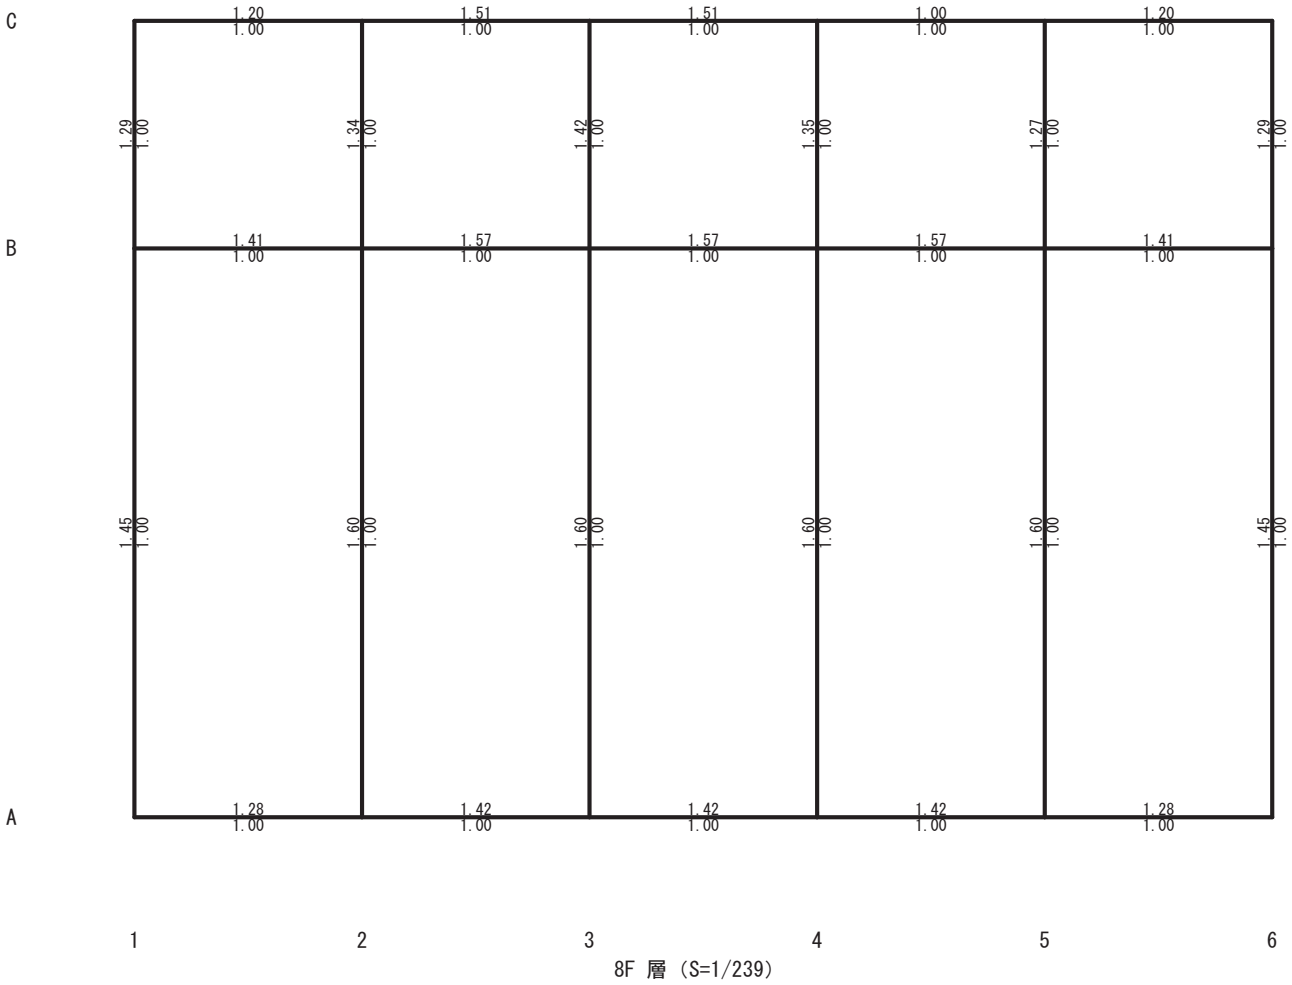
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/239)

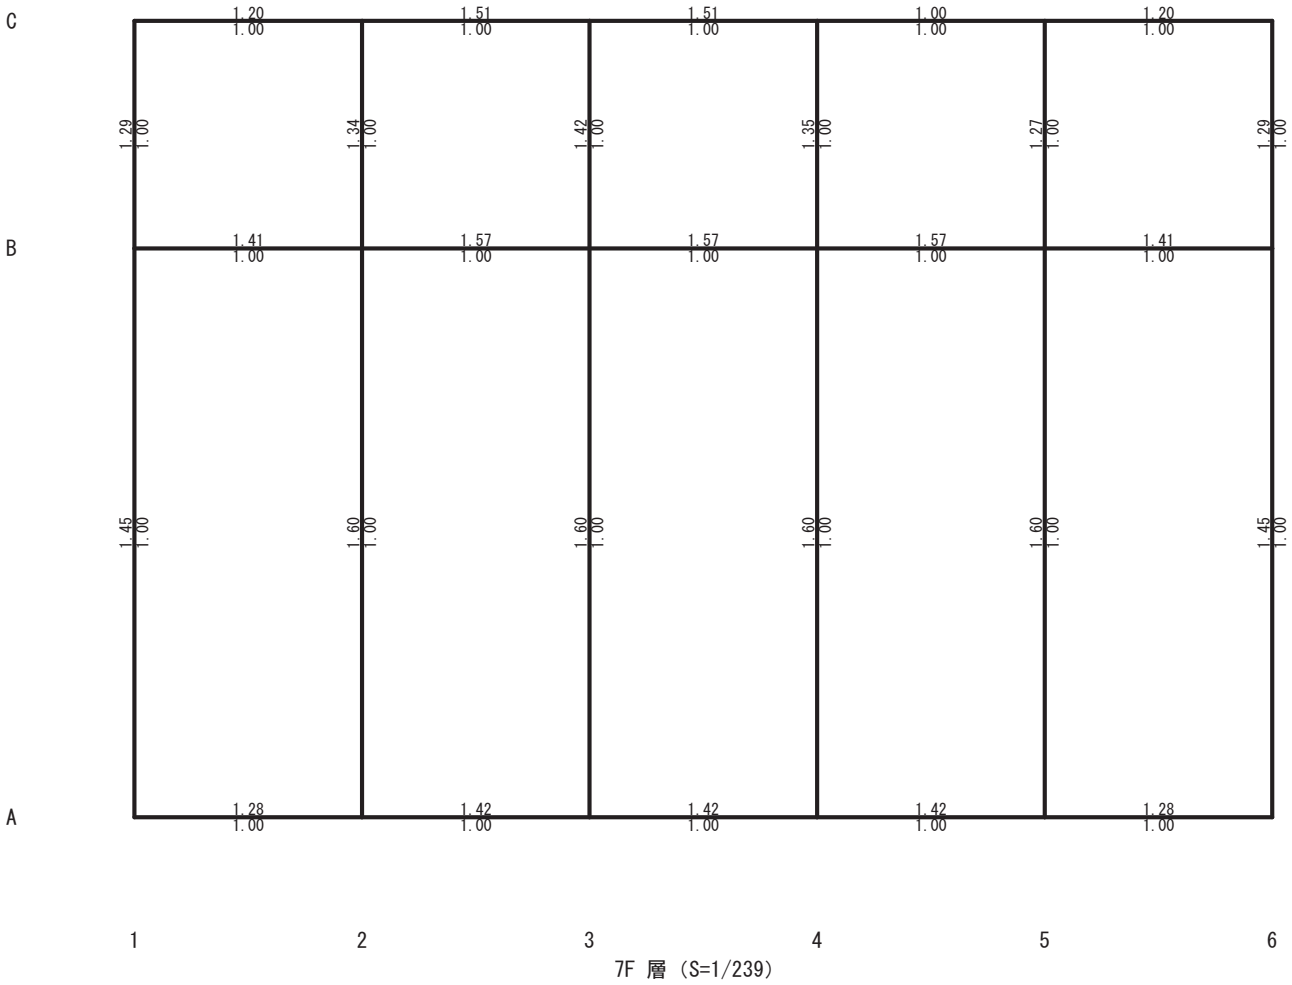
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/239)

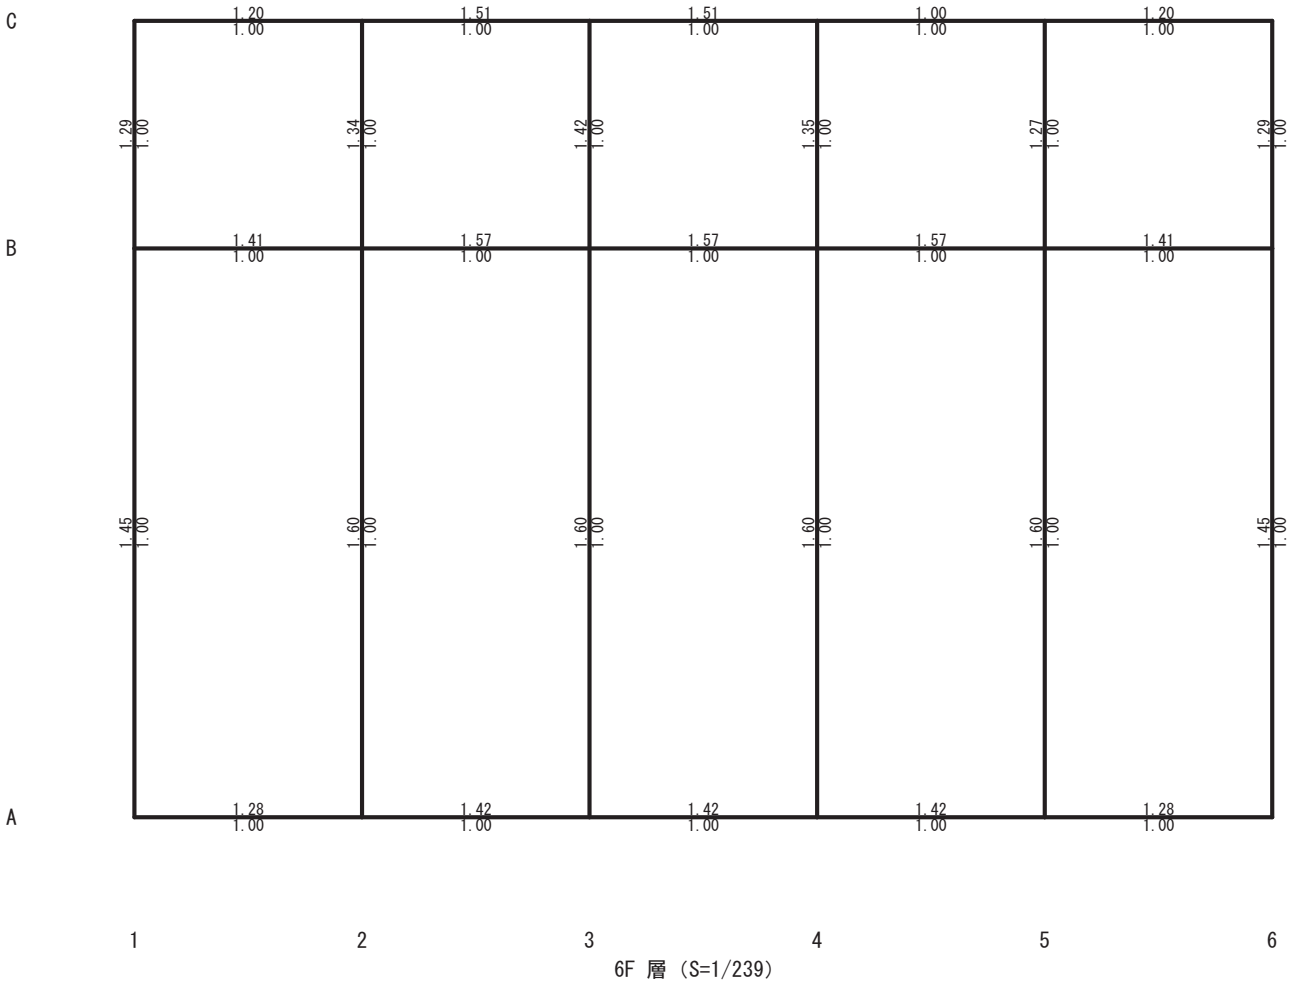
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.60
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/239)

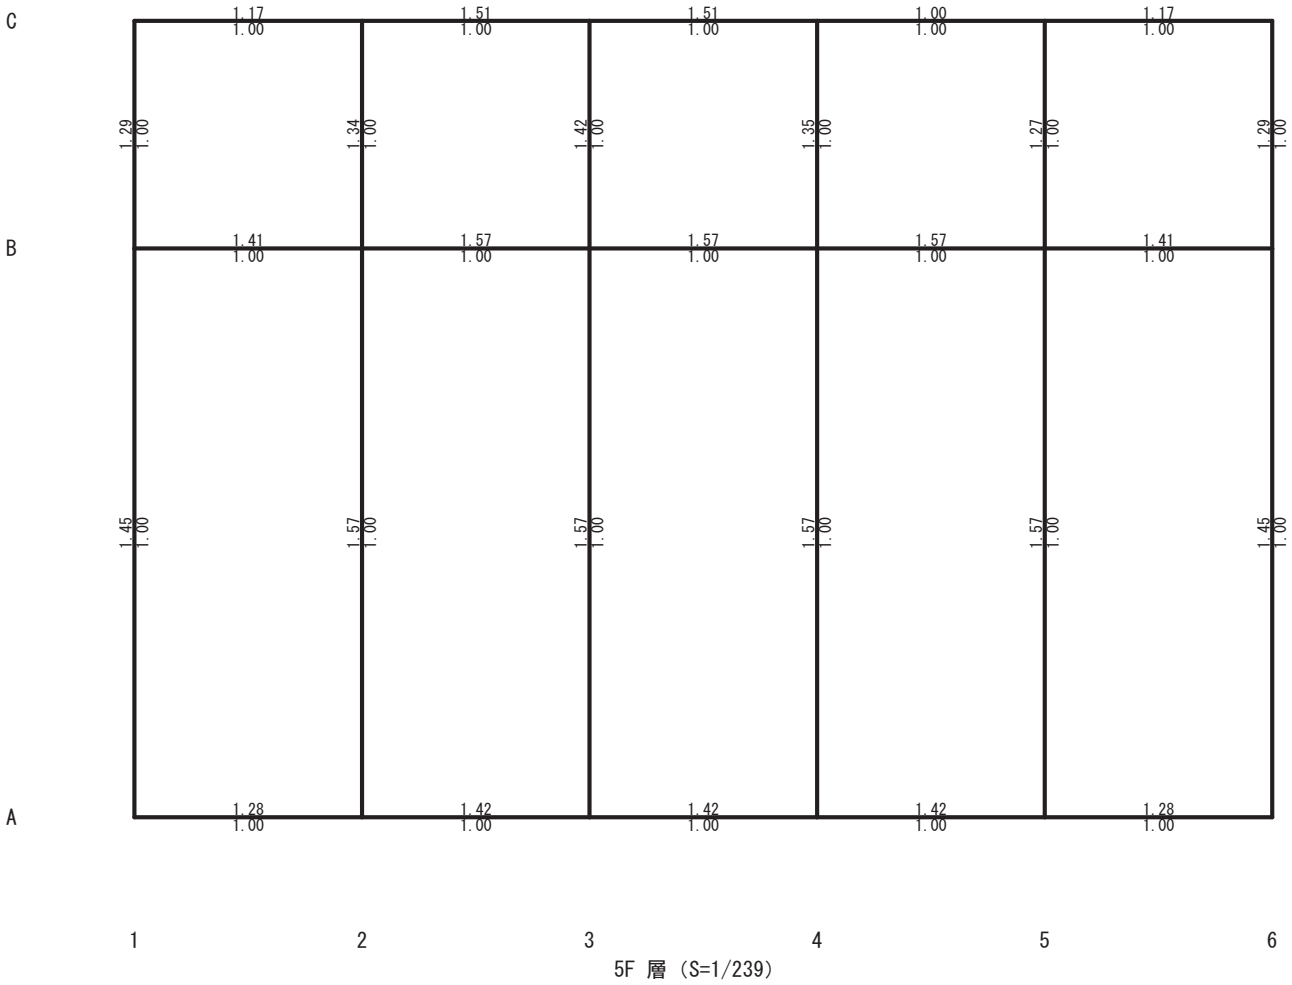
C
B
A
1.17
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.17
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/239)

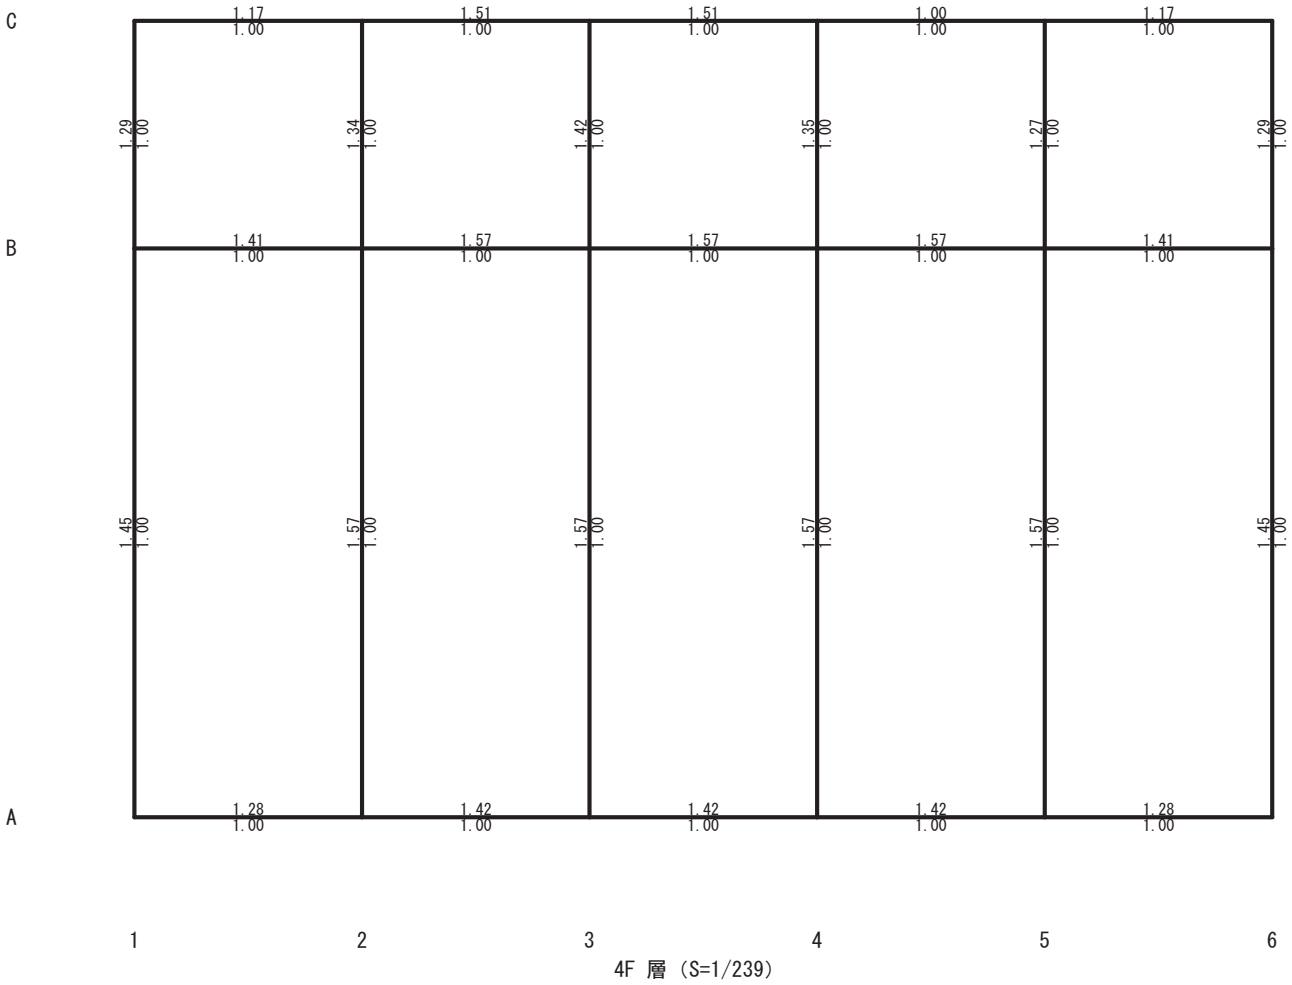
C
B
A
1.17
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.17
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/239)

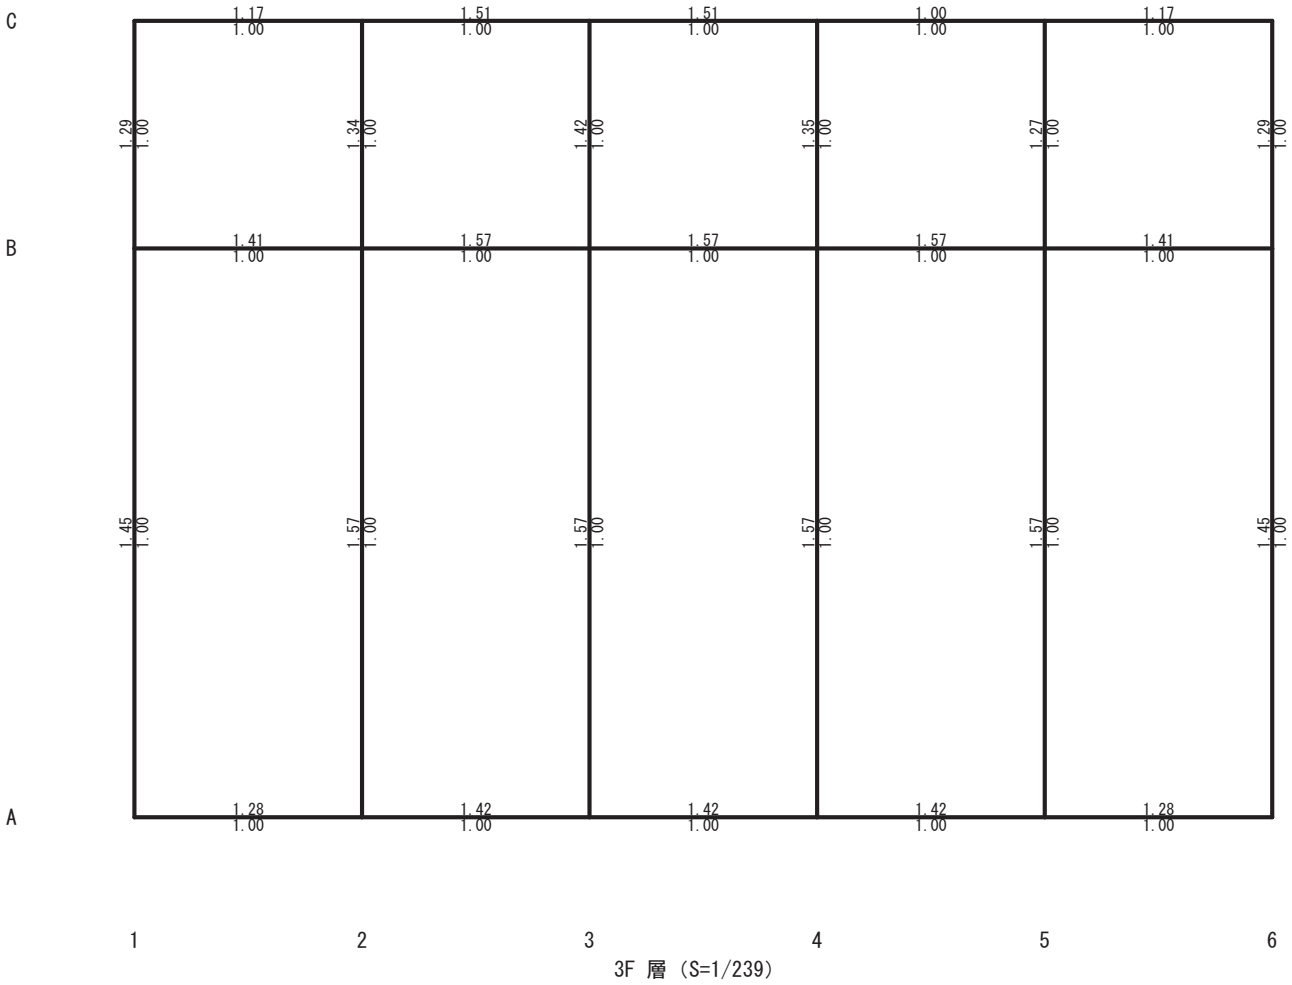
C
B
A
1.17
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.17
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/239)

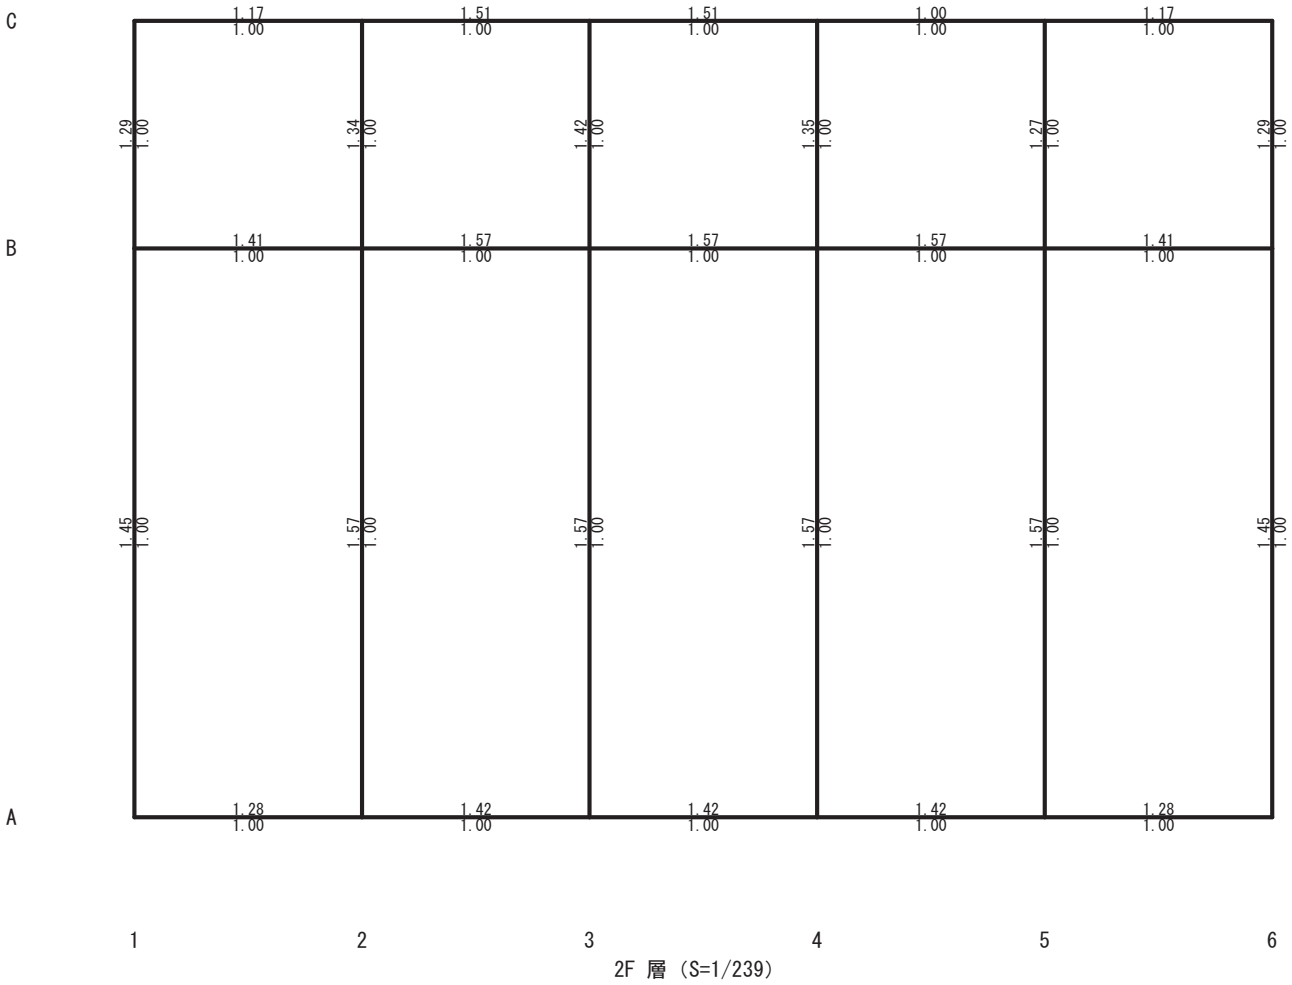
C
B
A
1.17
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.17
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.45
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


2F 層 (S=1/239)

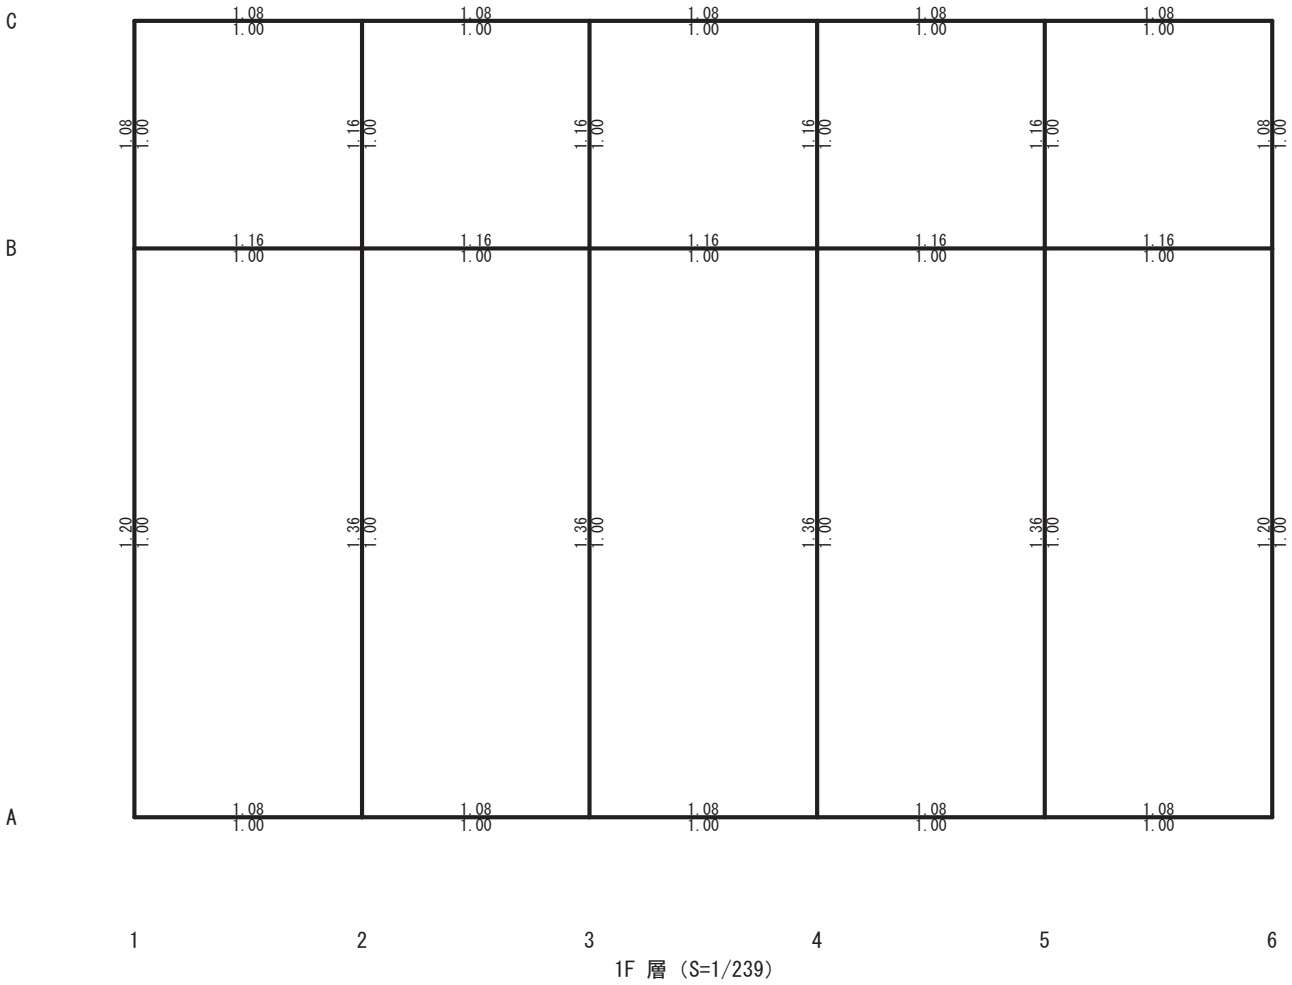


1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積

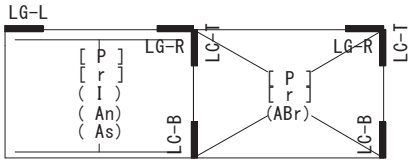


LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

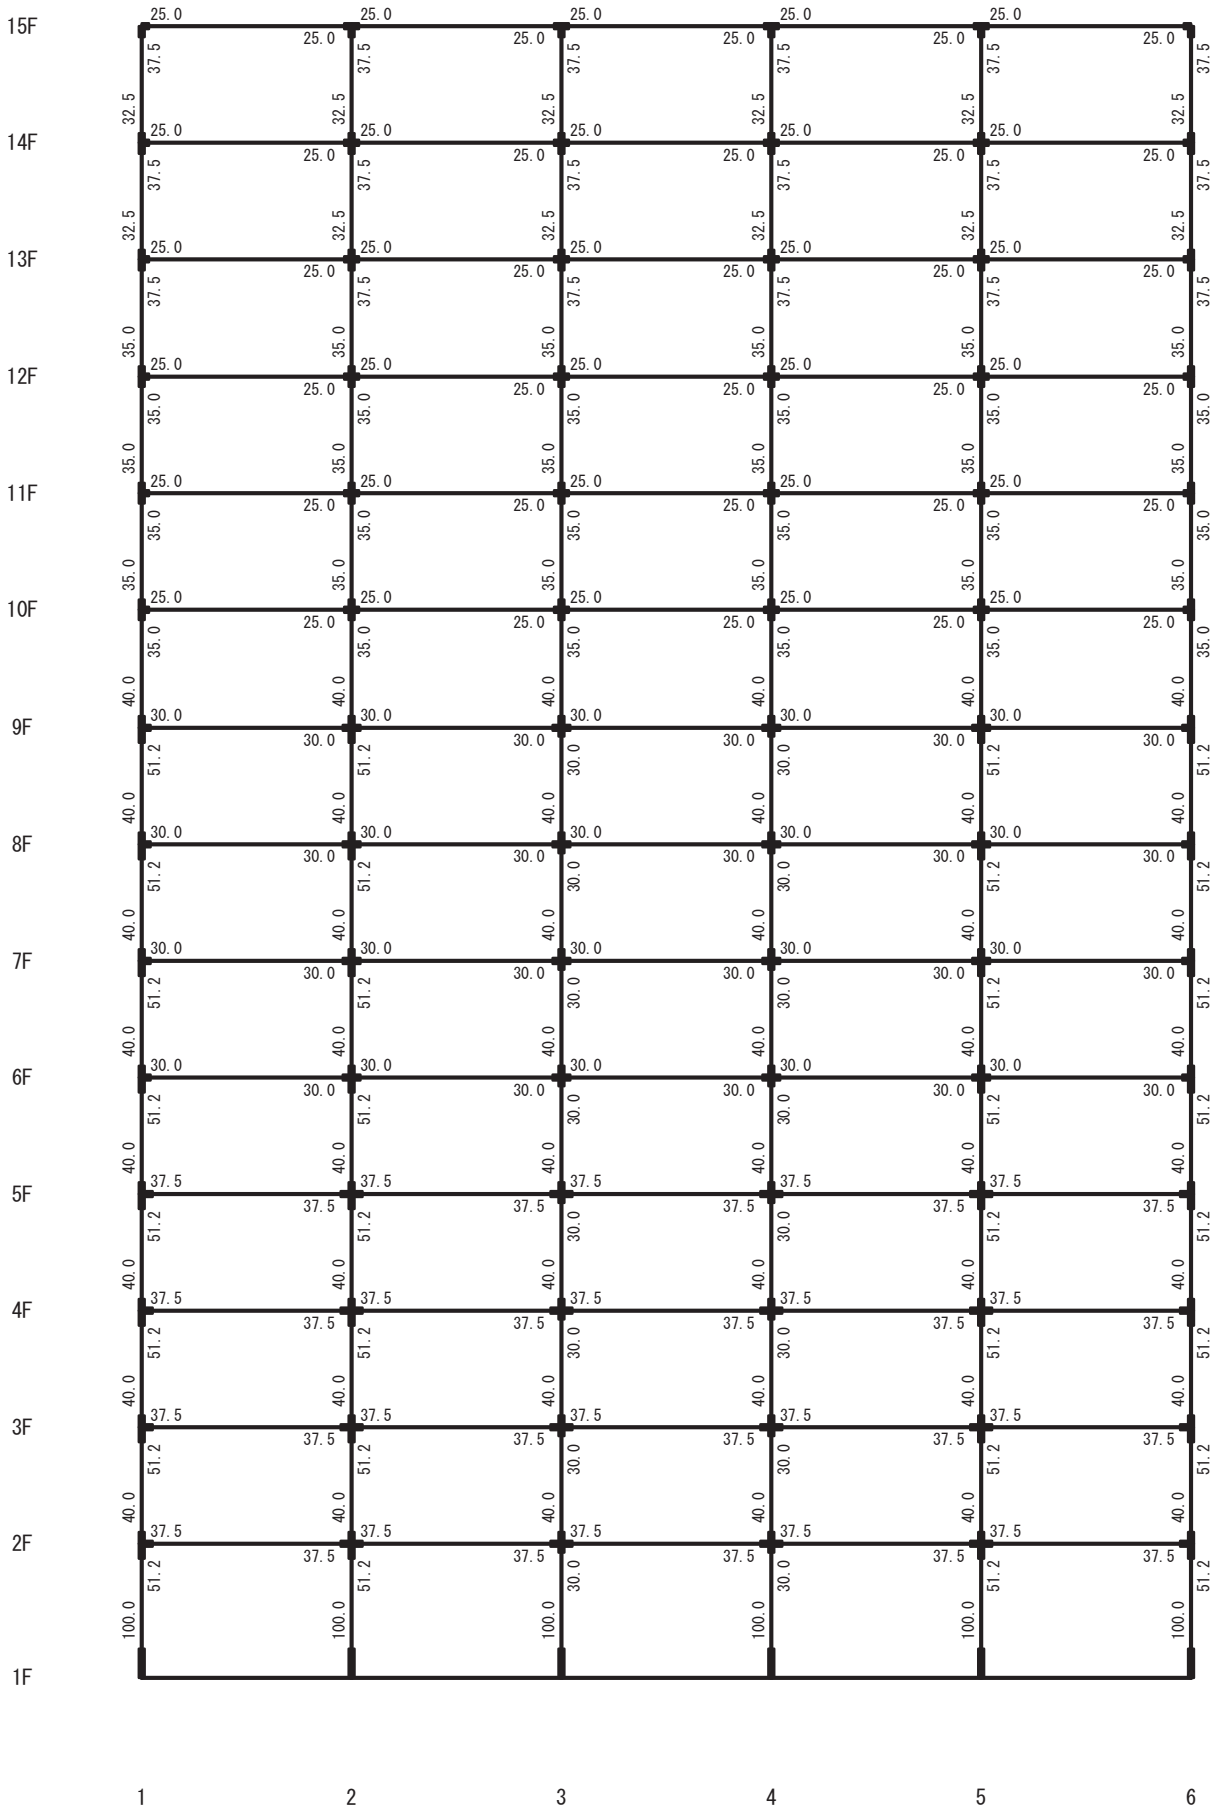


A フレーム (S=1/259)

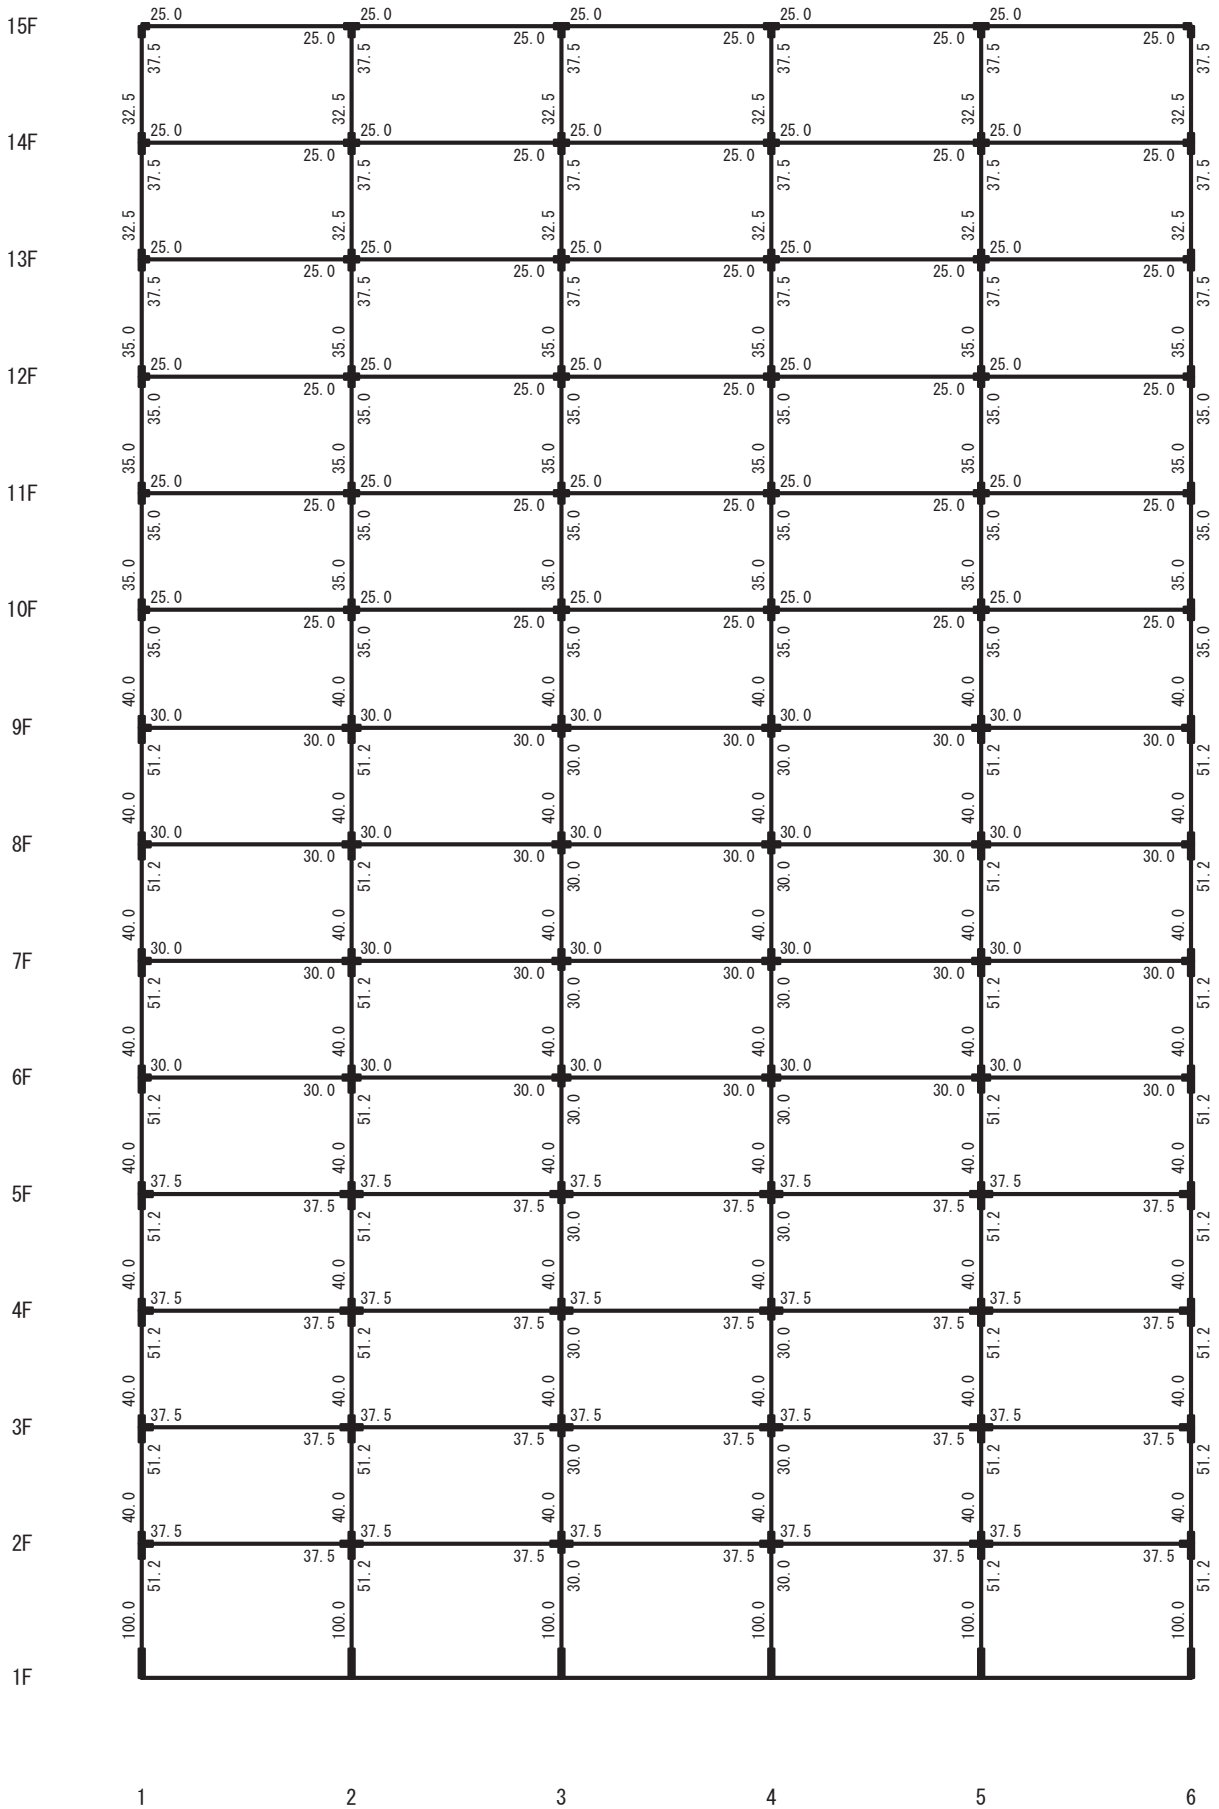


B フレーム (S=1/259)

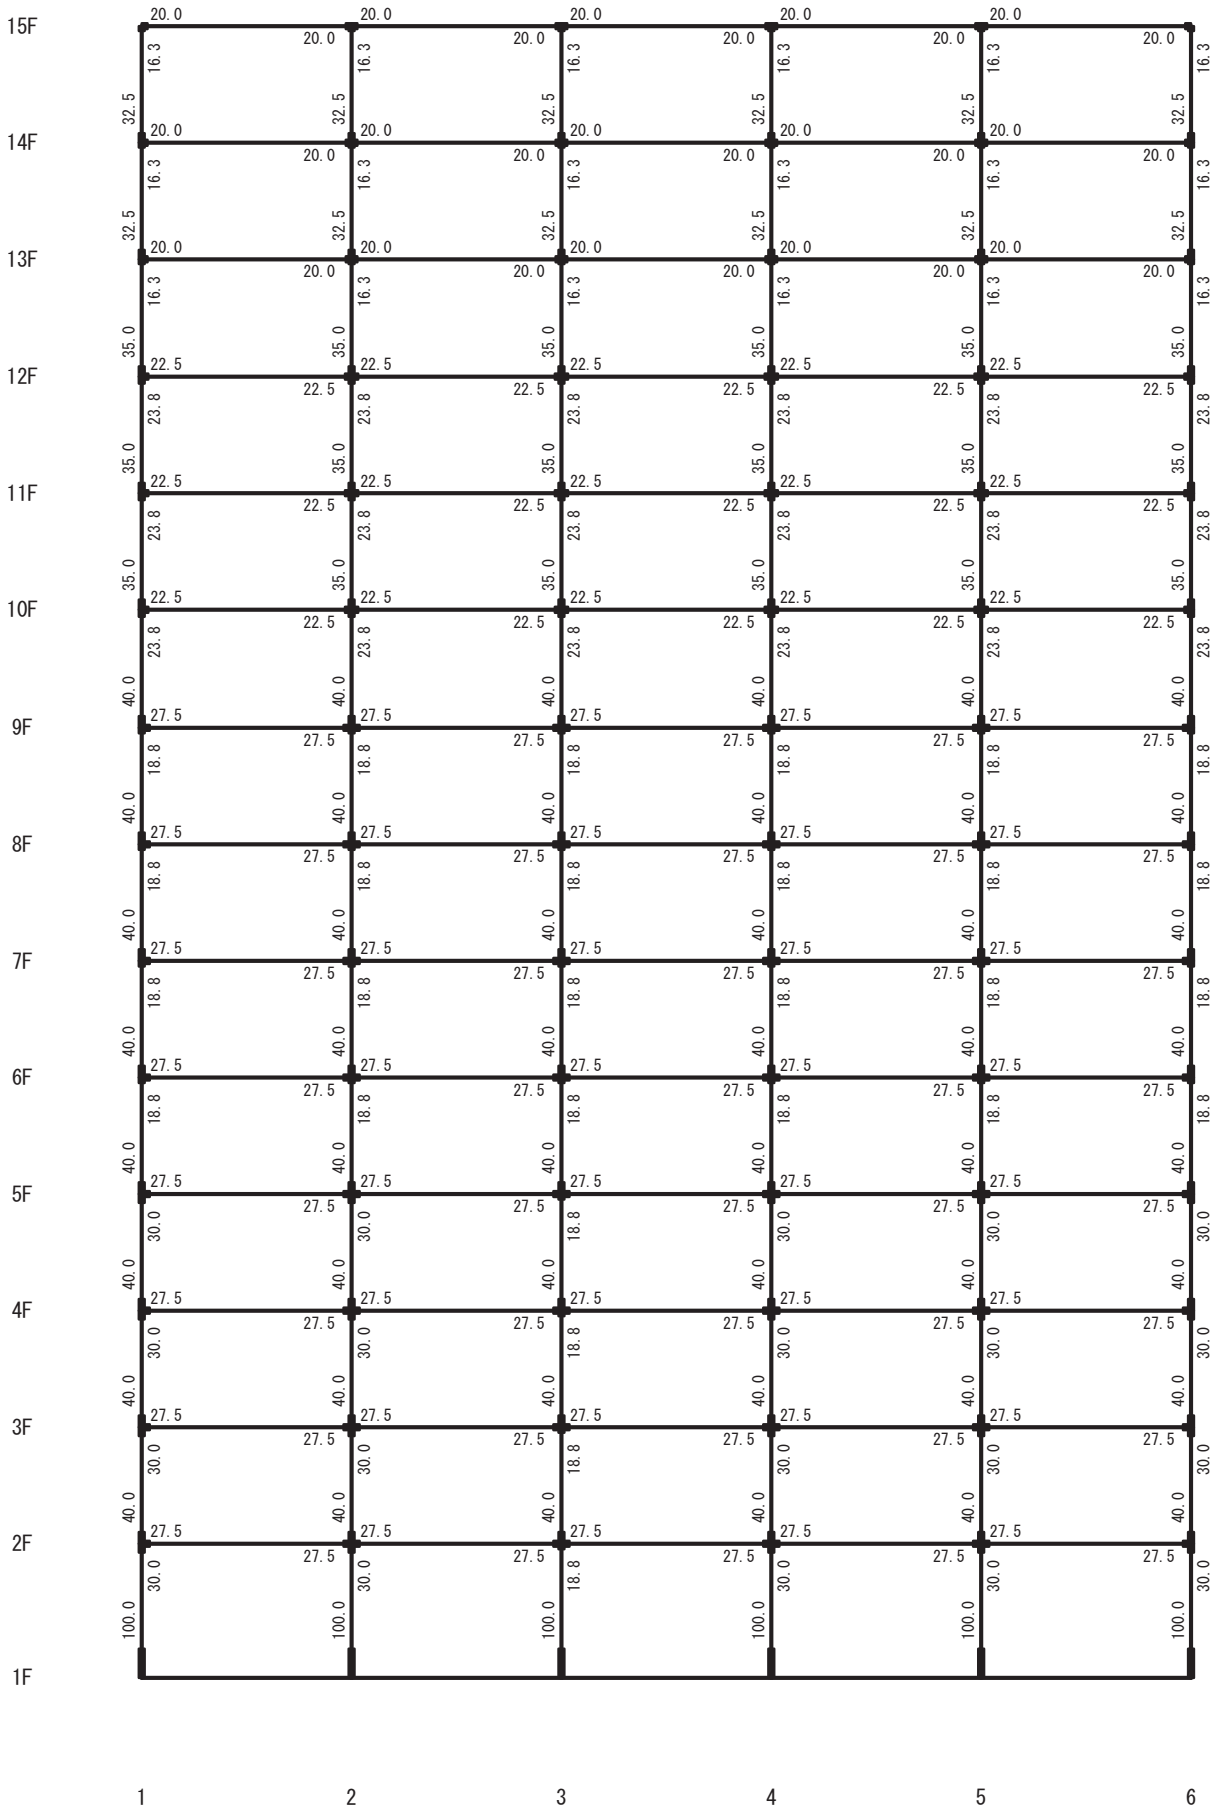


C フレーム (S=1/259)

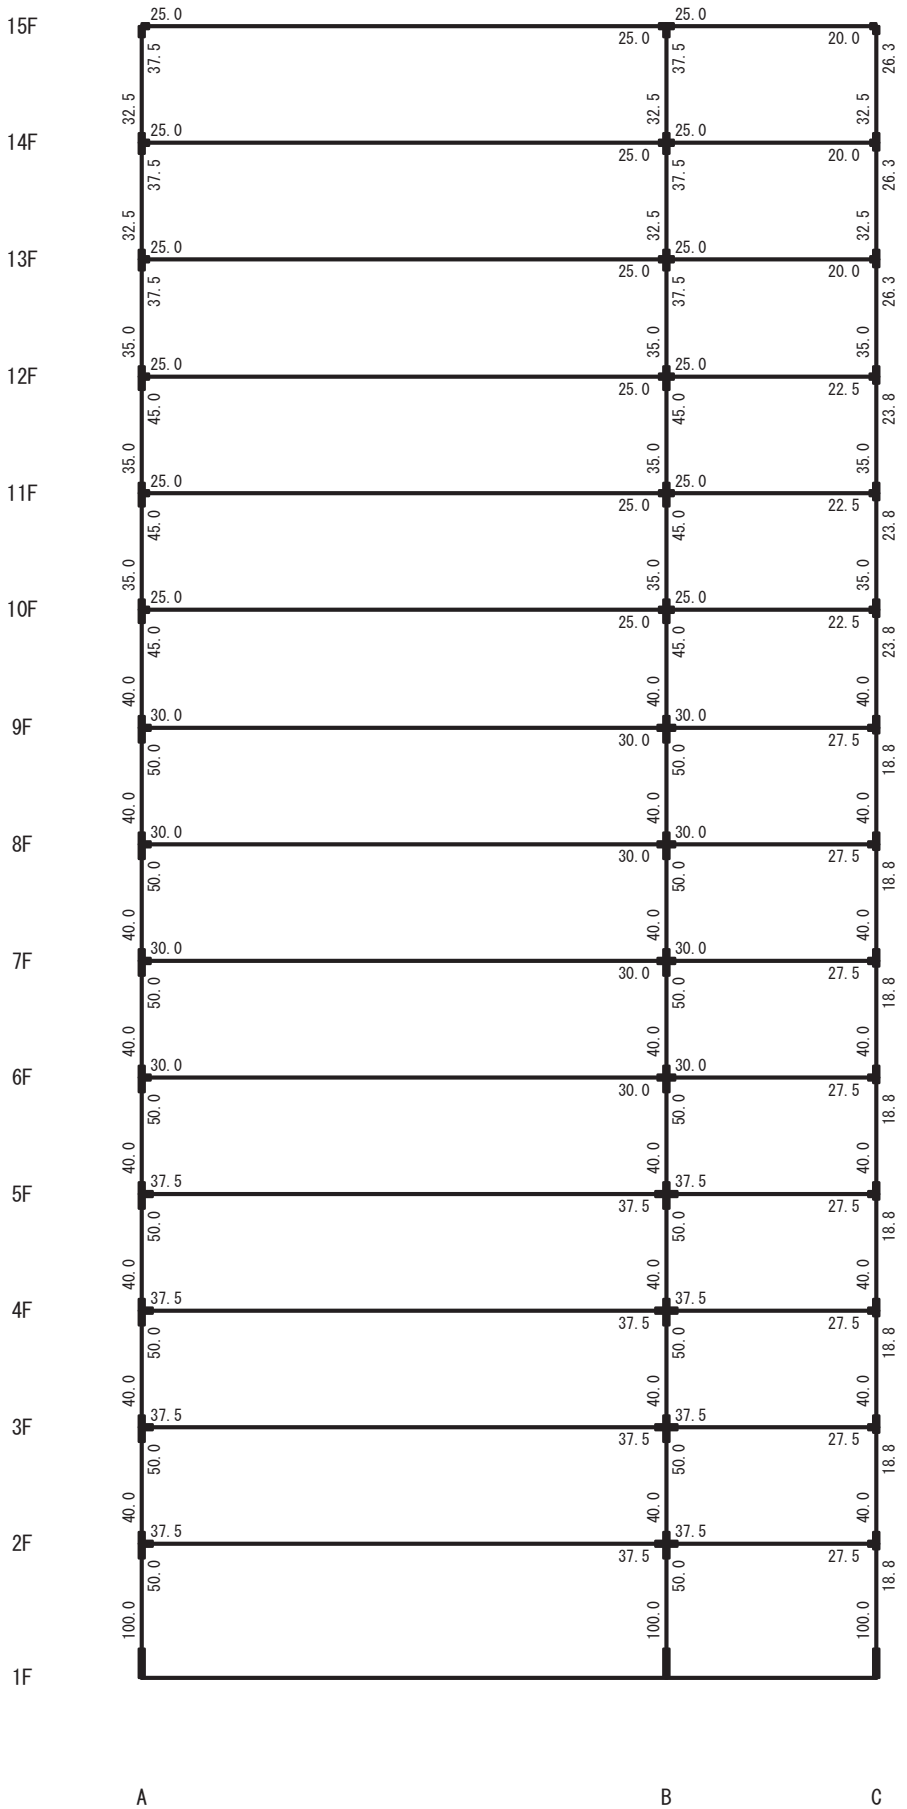


1 フレーム (S=1/259)

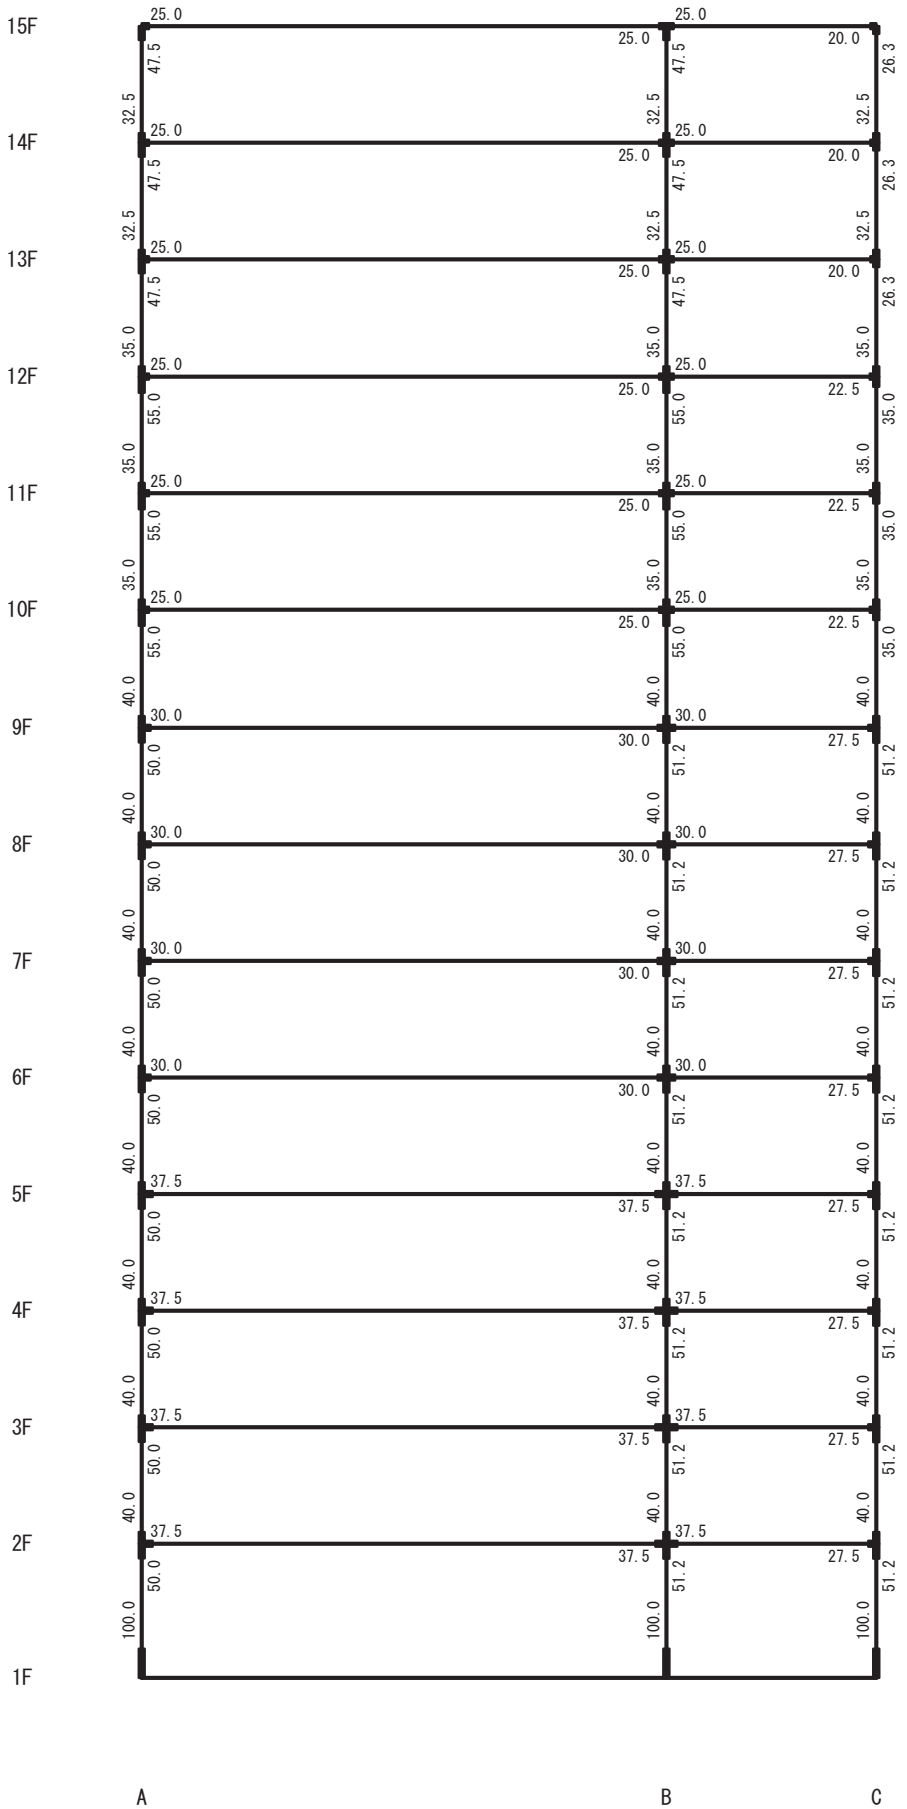


2 フレーム (S=1/259)

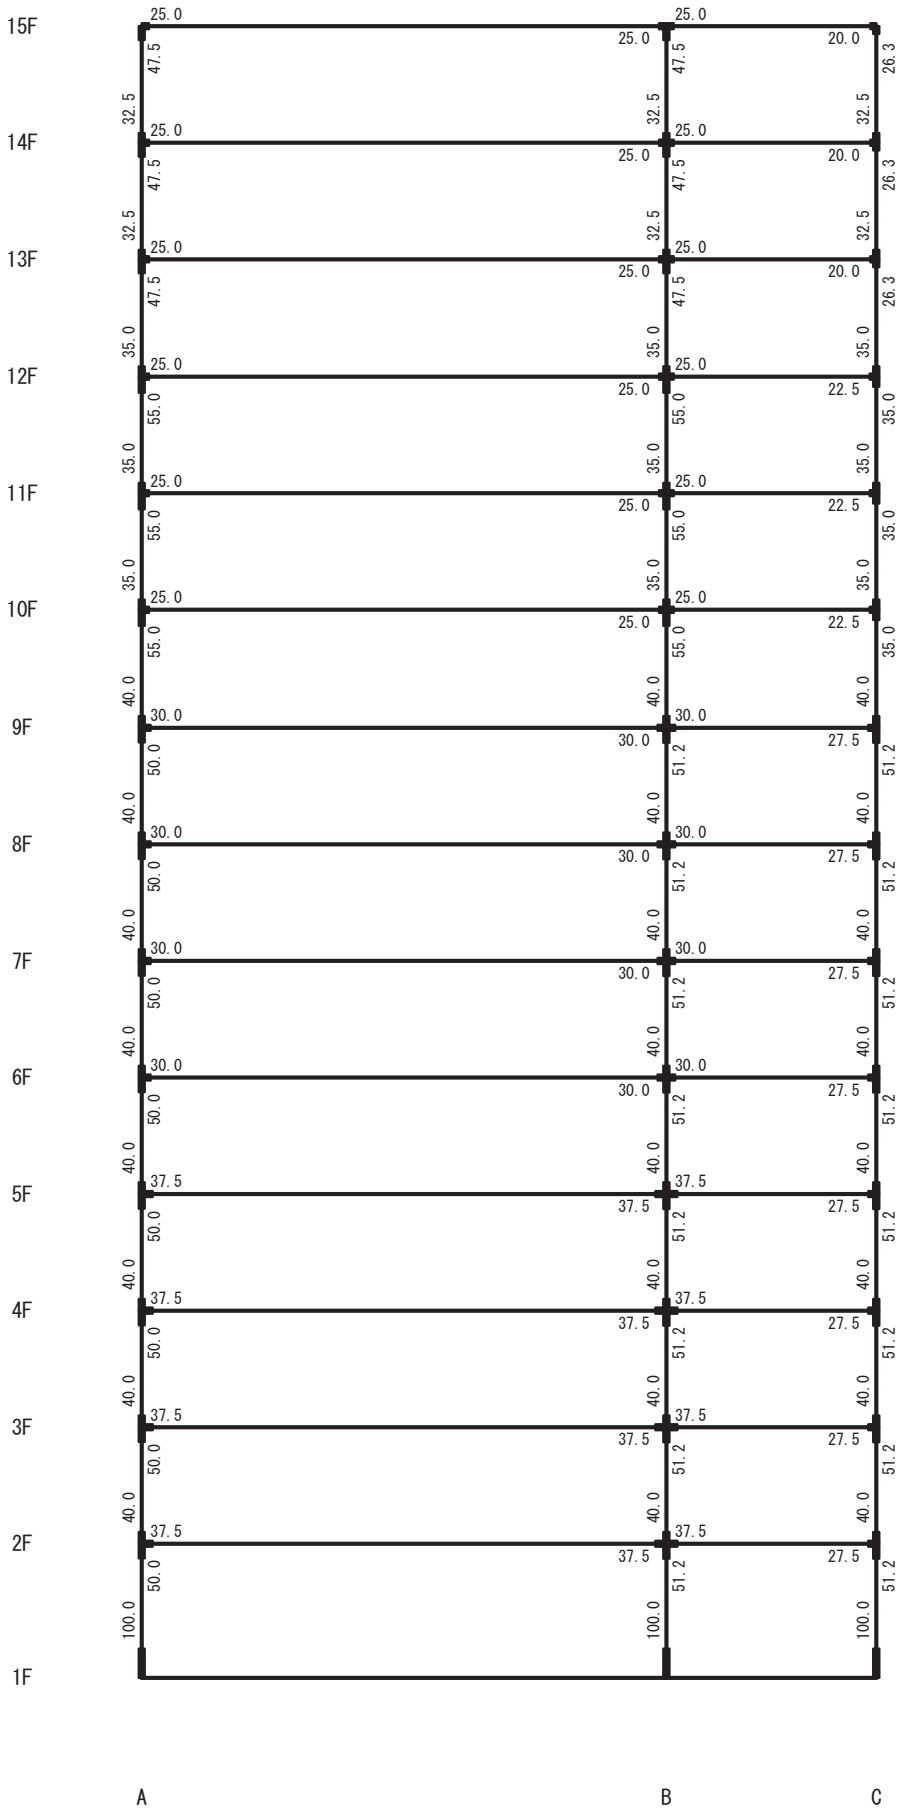


3 フレーム (S=1/259)

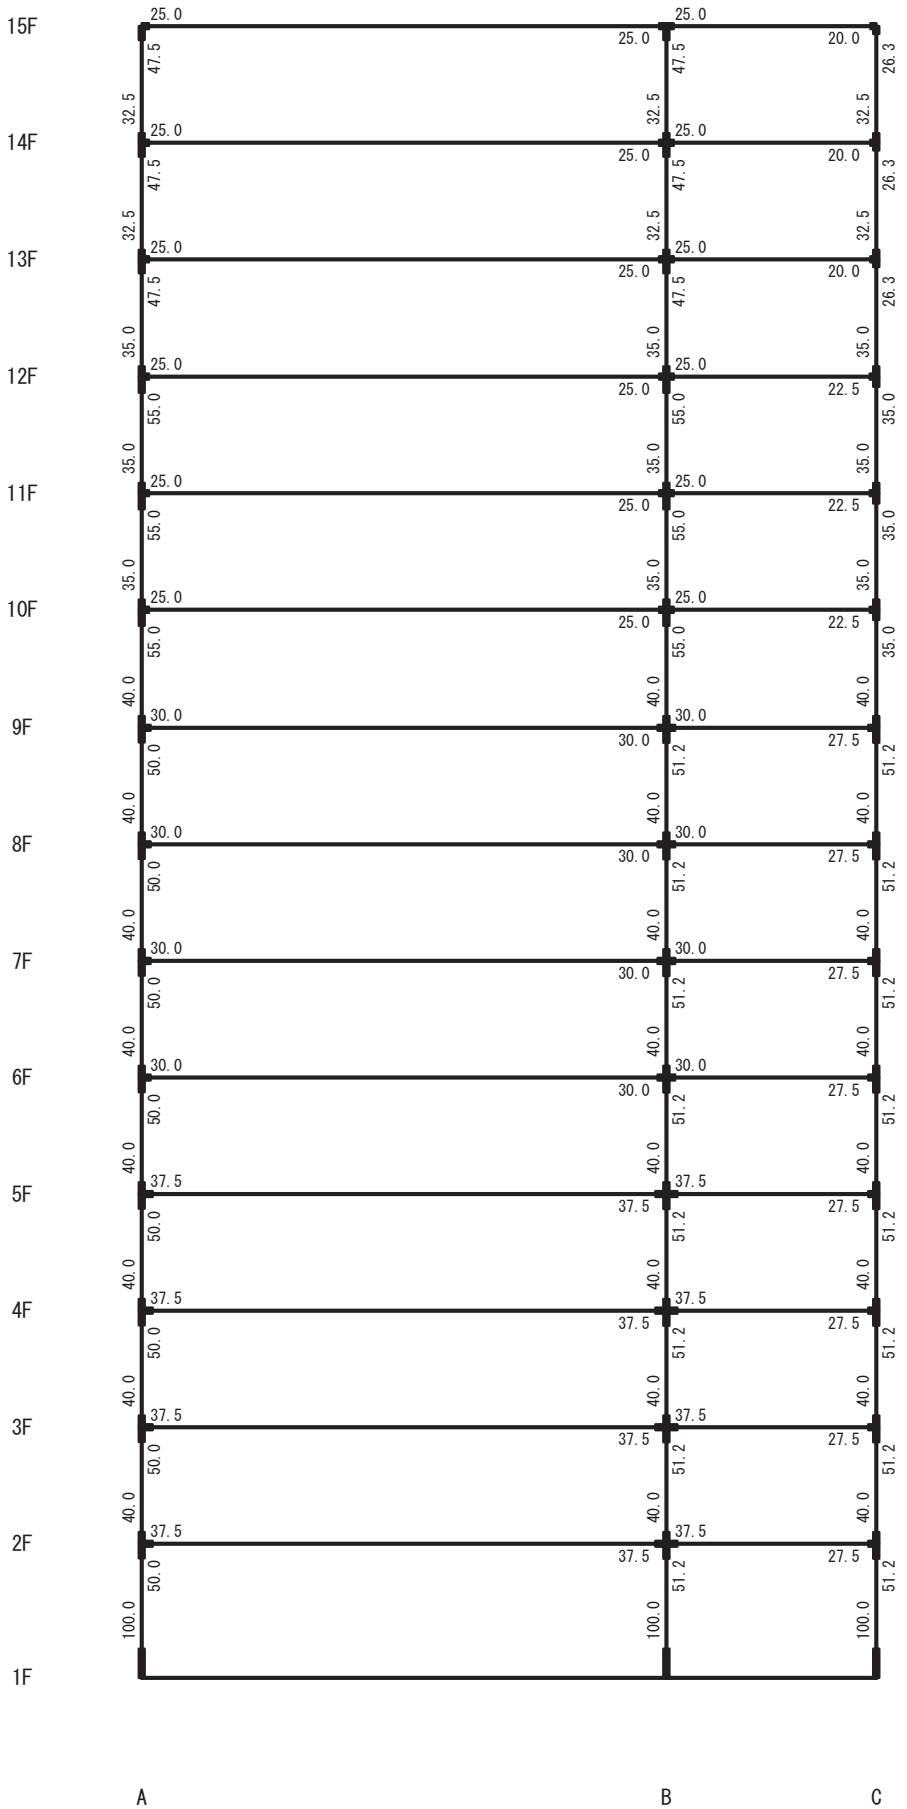

4 フレーム (S=1/259)

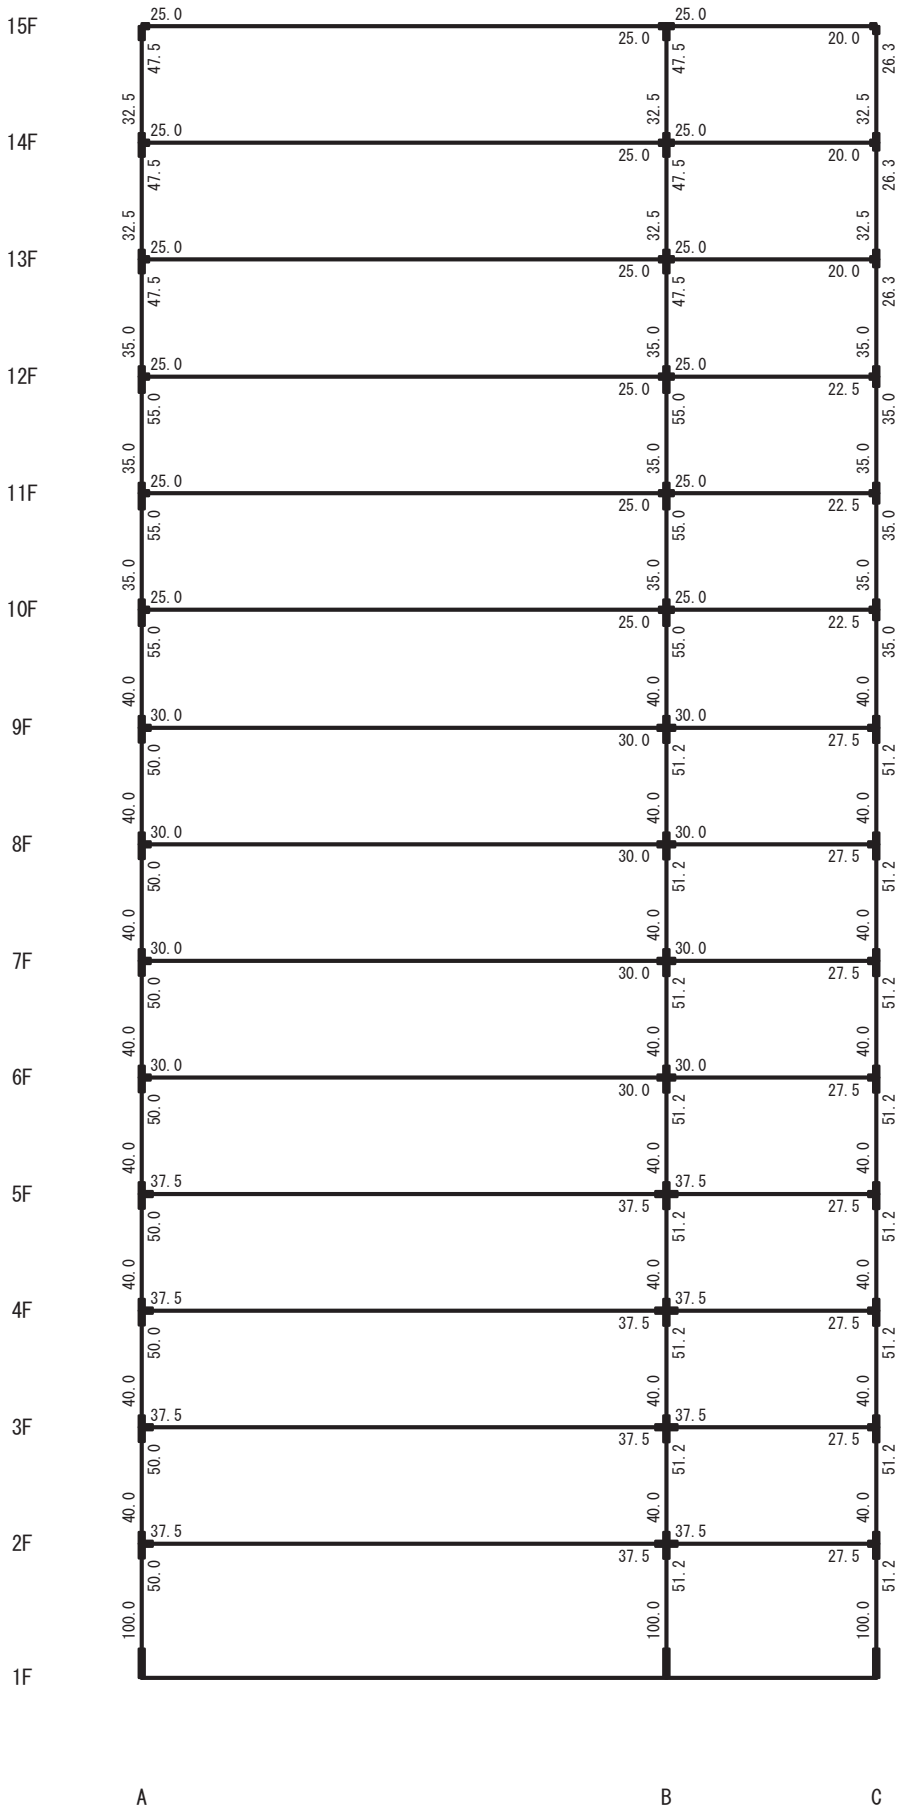

5 フレーム (S=1/259)

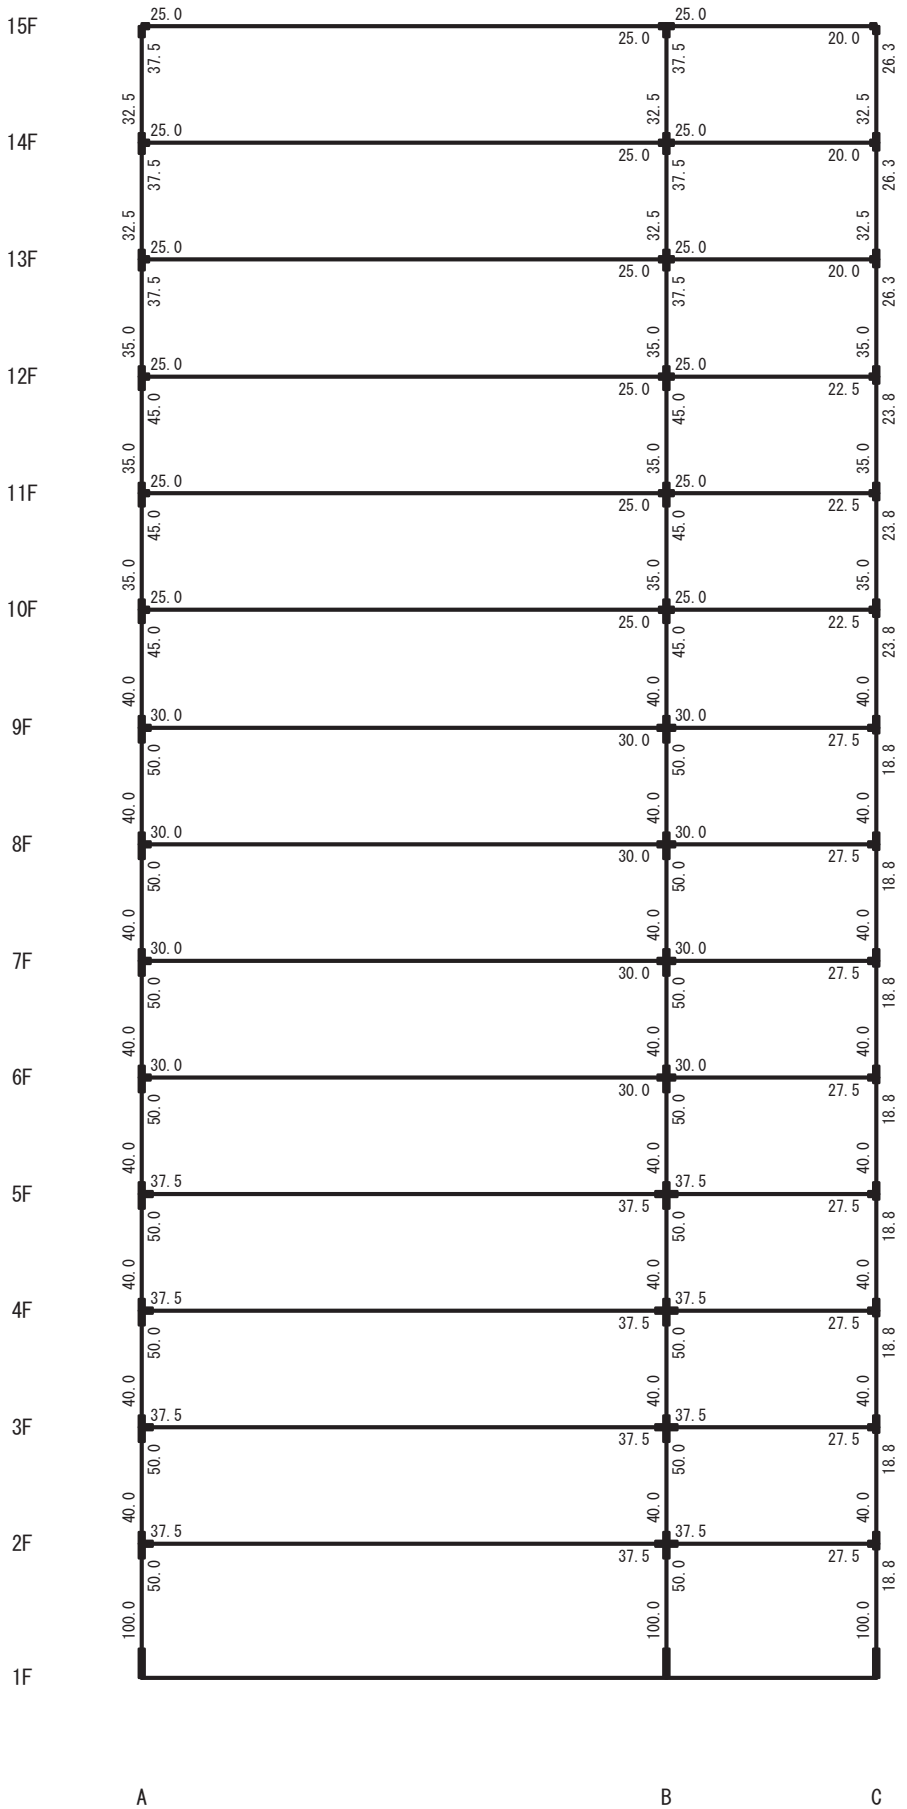

6 フレーム (S=1/259)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1269.8	1265.3	1183.7	81.6	7686.7	578.9	578.9
B						1607.2	1607.2
A						1490.3	1490.3

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1271.5	1270.6	1159.9	110.7	8120.4	554.5	554.5
B						1720.5	1720.5
A						1599.5	1599.5

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1271.5	1270.6	1171.2	99.4	8804.1	605.8	605.8
B						1789.7	1789.7
A						1658.7	1658.7

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1273.5	1271.4	1281.4	10.1	10486.1	1048.5	1048.5
B						1800.1	1800.1
A						1741.8	1741.8

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1275.3	1272.2	1267.1	5.1	10874.0	1019.8	1019.8
B						1899.1	1899.1
A						1807.2	1807.2

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1275.3	1272.5	1246.6	25.9	11794.5	1047.1	1047.1
B						2075.6	2075.6
A						1991.1	1991.1

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1277.2	1273.3	1207.0	66.3	14817.7	1173.4	1173.4
B						2911.6	2911.6
A						2706.7	2706.7

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1277.5	1274.0	1210.6	63.4	15509.7	1254.6	1254.6
B						2966.3	2966.3
A						2800.9	2800.9

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1277.5	1274.4	1203.3	71.1	15829.7	1241.7	1241.7
B						3078.1	3078.1
A						2884.9	2884.9

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1277.5	1274.7	1228.5	46.2	16799.2	1463.5	1463.5
B						3126.2	3126.2
A						2993.2	2993.2

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1278.9	1275.1	1222.1	53.0	19003.9	1648.0	1648.0
B						3809.1	3809.1
A						3551.6	3551.6

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1279.3	1275.6	1223.1	52.5	20242.1	1762.4	1762.4
B						3949.8	3949.8
A						3732.0	3732.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1279.3	1275.9	1209.8	66.1	22724.9	1875.8	1875.8
B						4473.4	4473.4
A						4213.6	4213.6

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 Iy (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1282.5	1276.7	1205.7	71.0	41388.6	3292.6	3292.6
B						7564.0	7564.0
A						7317.5	7317.5

14F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.4	1.4	7686.7	398.1	398.1
2						529.3	529.3
3						518.5	518.5
4						519.5	519.5
5						530.8	530.8
6						399.3	399.3

13F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.3	1793.1	1798.6	5.5	8120.4	428.7	428.7
2						564.7	564.7
3						563.0	563.0
4						560.1	560.1
5						561.0	561.0
6						429.1	429.1

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.3	1790.6	1798.2	7.6	8804.1	475.7	475.7
2						633.9	633.9
3						632.3	632.3
4						629.1	629.1
5						629.8	629.8
6						475.4	475.4

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.6	1789.4	1797.9	8.5	10486.1	543.9	543.9
2						778.4	778.4
3						776.5	776.5
4						771.5	771.5
5						772.6	772.6
6						543.6	543.6

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.7	1788.7	1797.7	9.1	10874.0	576.9	576.9
2						811.5	811.5

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
3						812.6	812.6
4						806.6	806.6
5						804.5	804.5
6						576.7	576.7

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.7	1788.2	1798.0	9.8	11794.5	632.9	632.9
2						878.1	878.1
3						876.8	876.8
4						871.6	871.6
5						871.9	871.9
6						632.2	632.2

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.9	1787.8	1797.7	9.9	14817.7	745.4	745.4
2						1162.6	1162.6
3						1154.2	1154.2
4						1146.3	1146.3
5						1153.5	1153.5
6						744.8	744.8

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.0	1787.6	1797.5	9.9	15509.7	790.7	790.7
2						1202.1	1202.1
3						1198.8	1198.8
4						1189.7	1189.7
5						1191.5	1191.5
6						790.1	790.1

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.0	1787.4	1797.3	9.8	15829.7	800.9	800.9
2						1246.9	1246.9
3						1246.7	1246.7
4						1236.0	1236.0
5						1234.6	1234.6
6						800.3	800.3

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.0	1787.3	1797.1	9.8	16799.2	844.4	844.4

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
2						1299.0	1299.0
3						1302.4	1302.4
4						1291.0	1291.0
5						1285.8	1285.8
6						843.6	843.6

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.4	1787.2	1796.5	9.3	19003.9	873.3	873.3
2						1549.0	1549.0
3						1558.9	1558.9
4						1540.9	1540.9
5						1528.9	1528.9
6						873.4	873.4

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.6	1787.1	1796.4	9.2	20242.1	958.8	958.8
2						1617.2	1617.2
3						1631.4	1631.4
4						1612.2	1612.2
5						1595.9	1595.9
6						958.6	958.6


2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.6	1787.1	1796.4	9.3	22724.9	1088.6	1088.6
2						1833.2	1833.2
3						1853.3	1853.3
4						1830.7	1830.7
5						1808.1	1808.1
6						1088.9	1088.9

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.8	1787.1	1797.8	10.7	41388.6	2280.5	2280.5
2						2950.3	2950.3
3						2968.4	2968.4
4						2948.6	2948.6
5						2927.3	2927.3
6						2277.9	2277.9


A-2.2　部材応力図

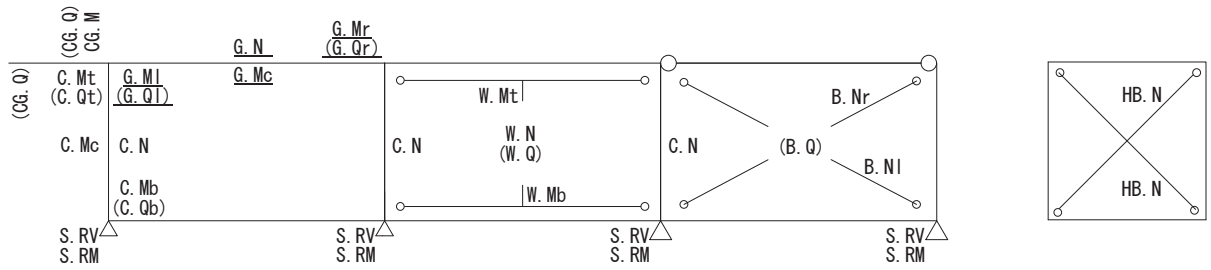

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	


鉛直荷重（立体解析）

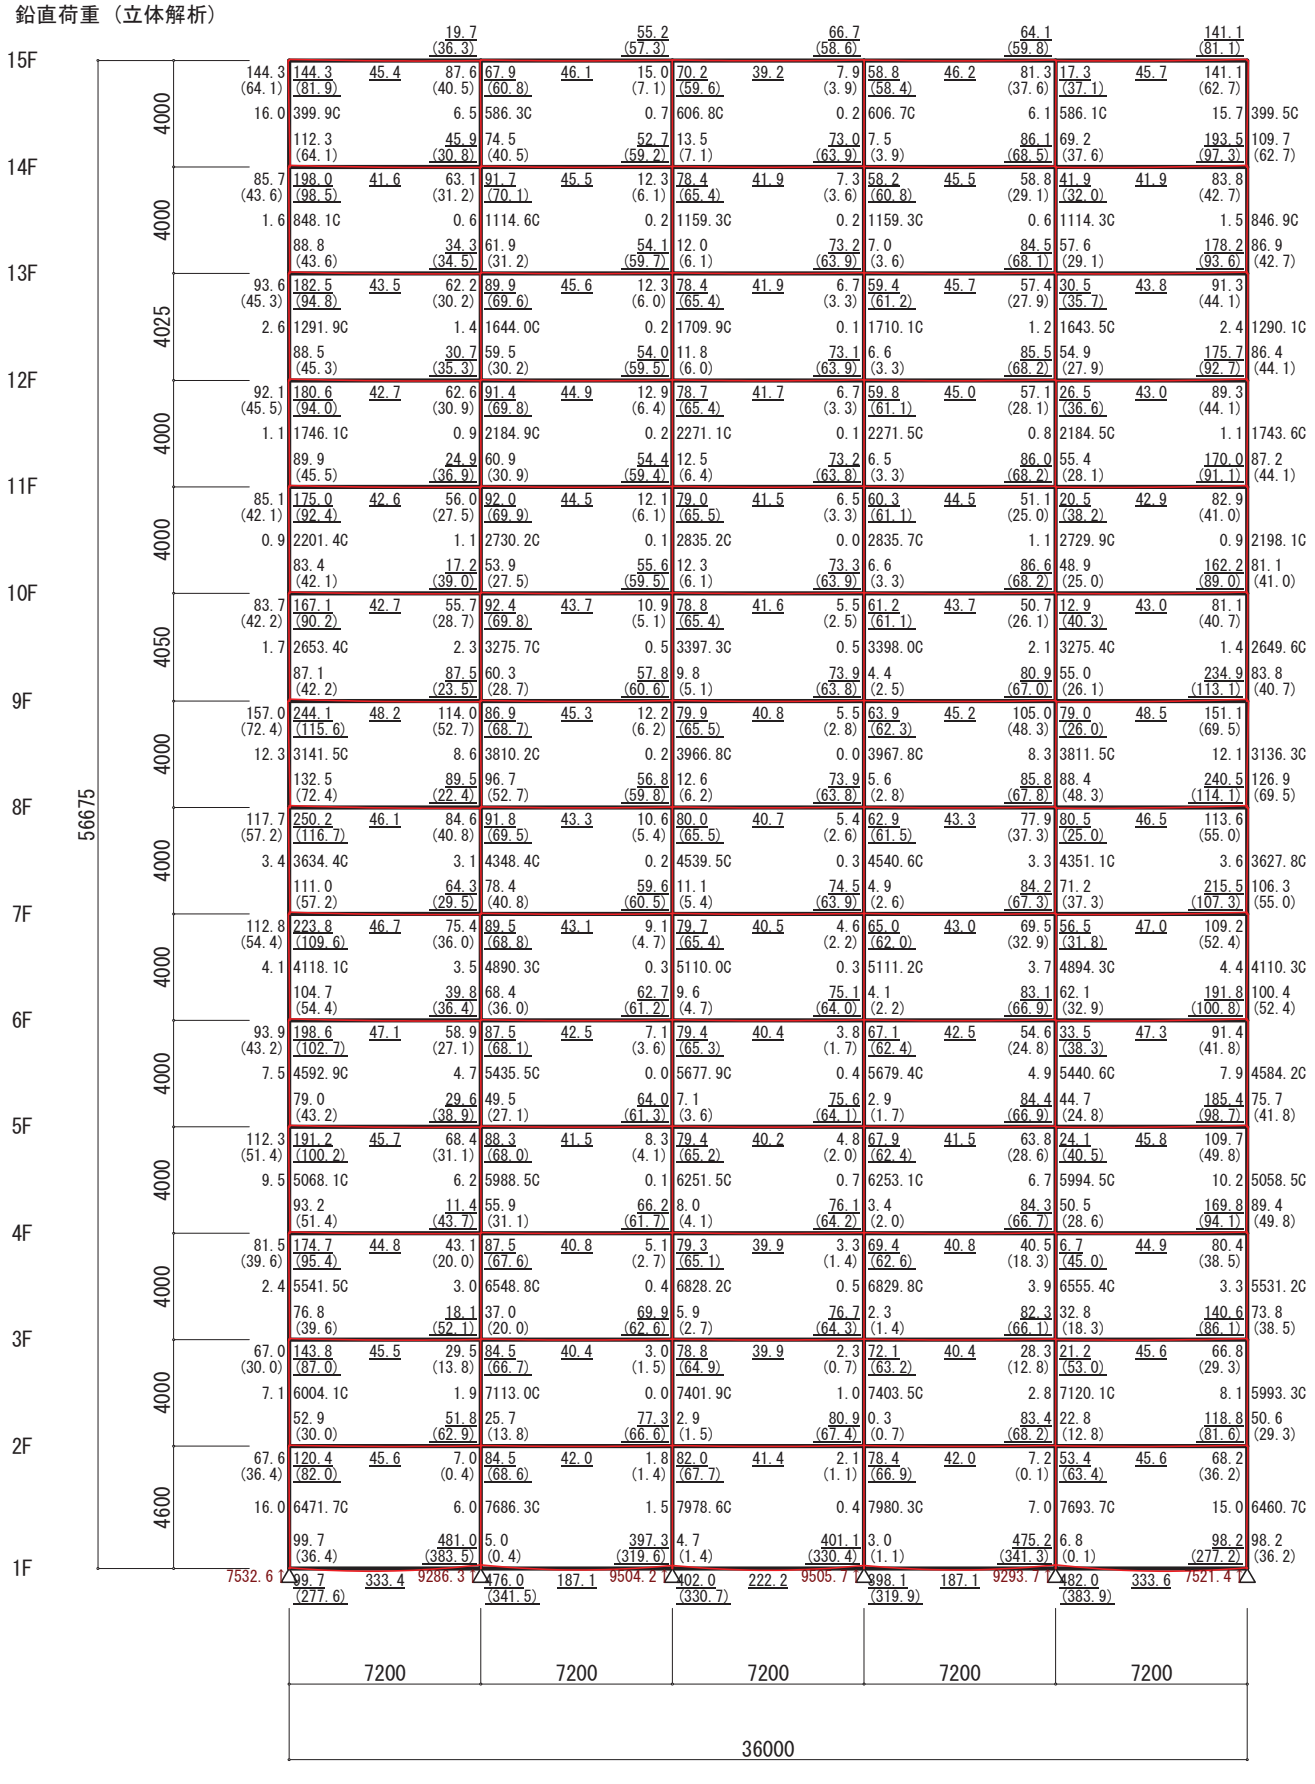
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/284）


鉛直荷重（立体解析）


15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/284）

鉛直荷重（立体解析）

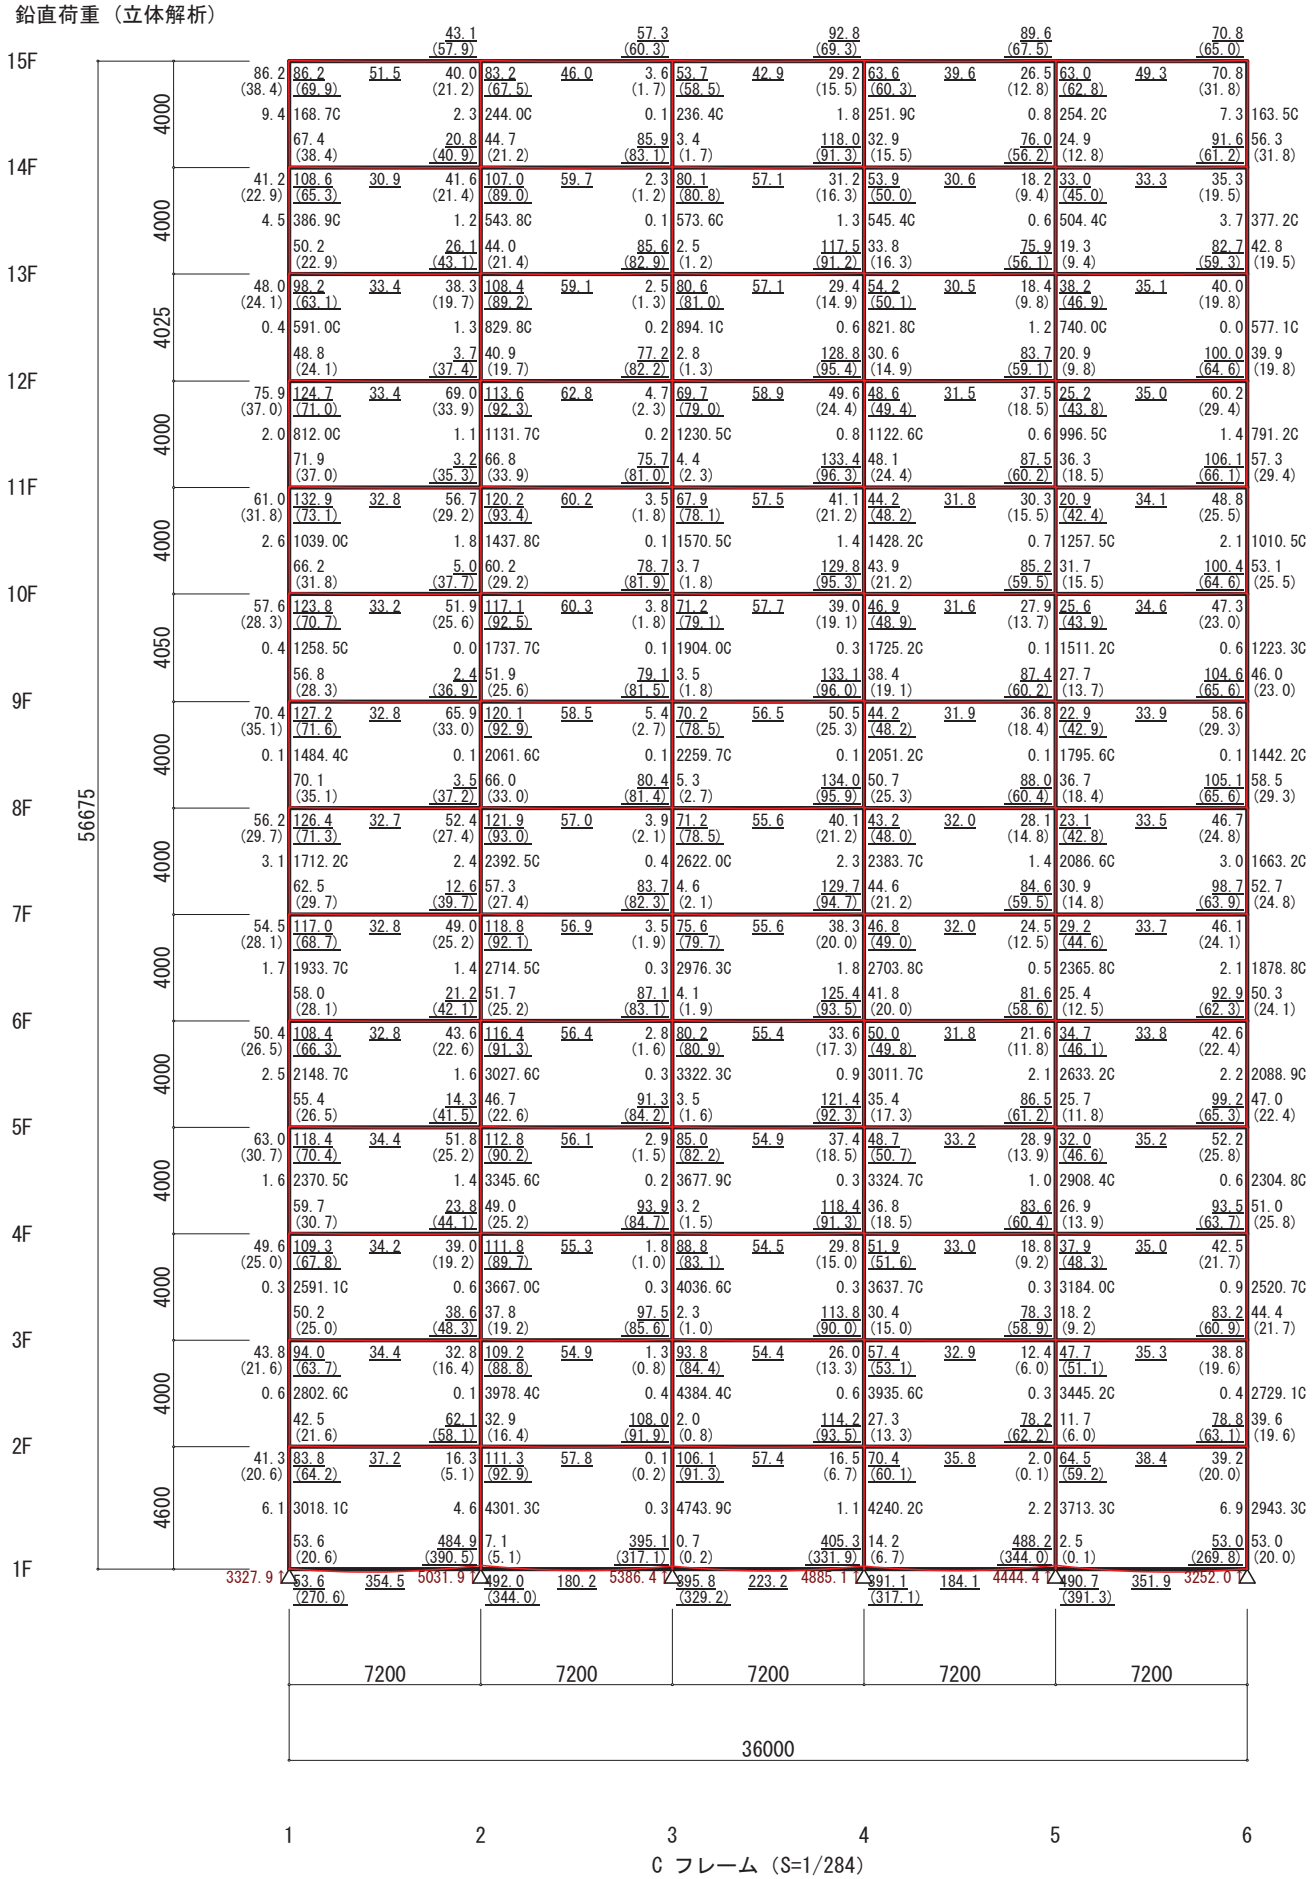

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/284）

鉛直荷重（立体解析）

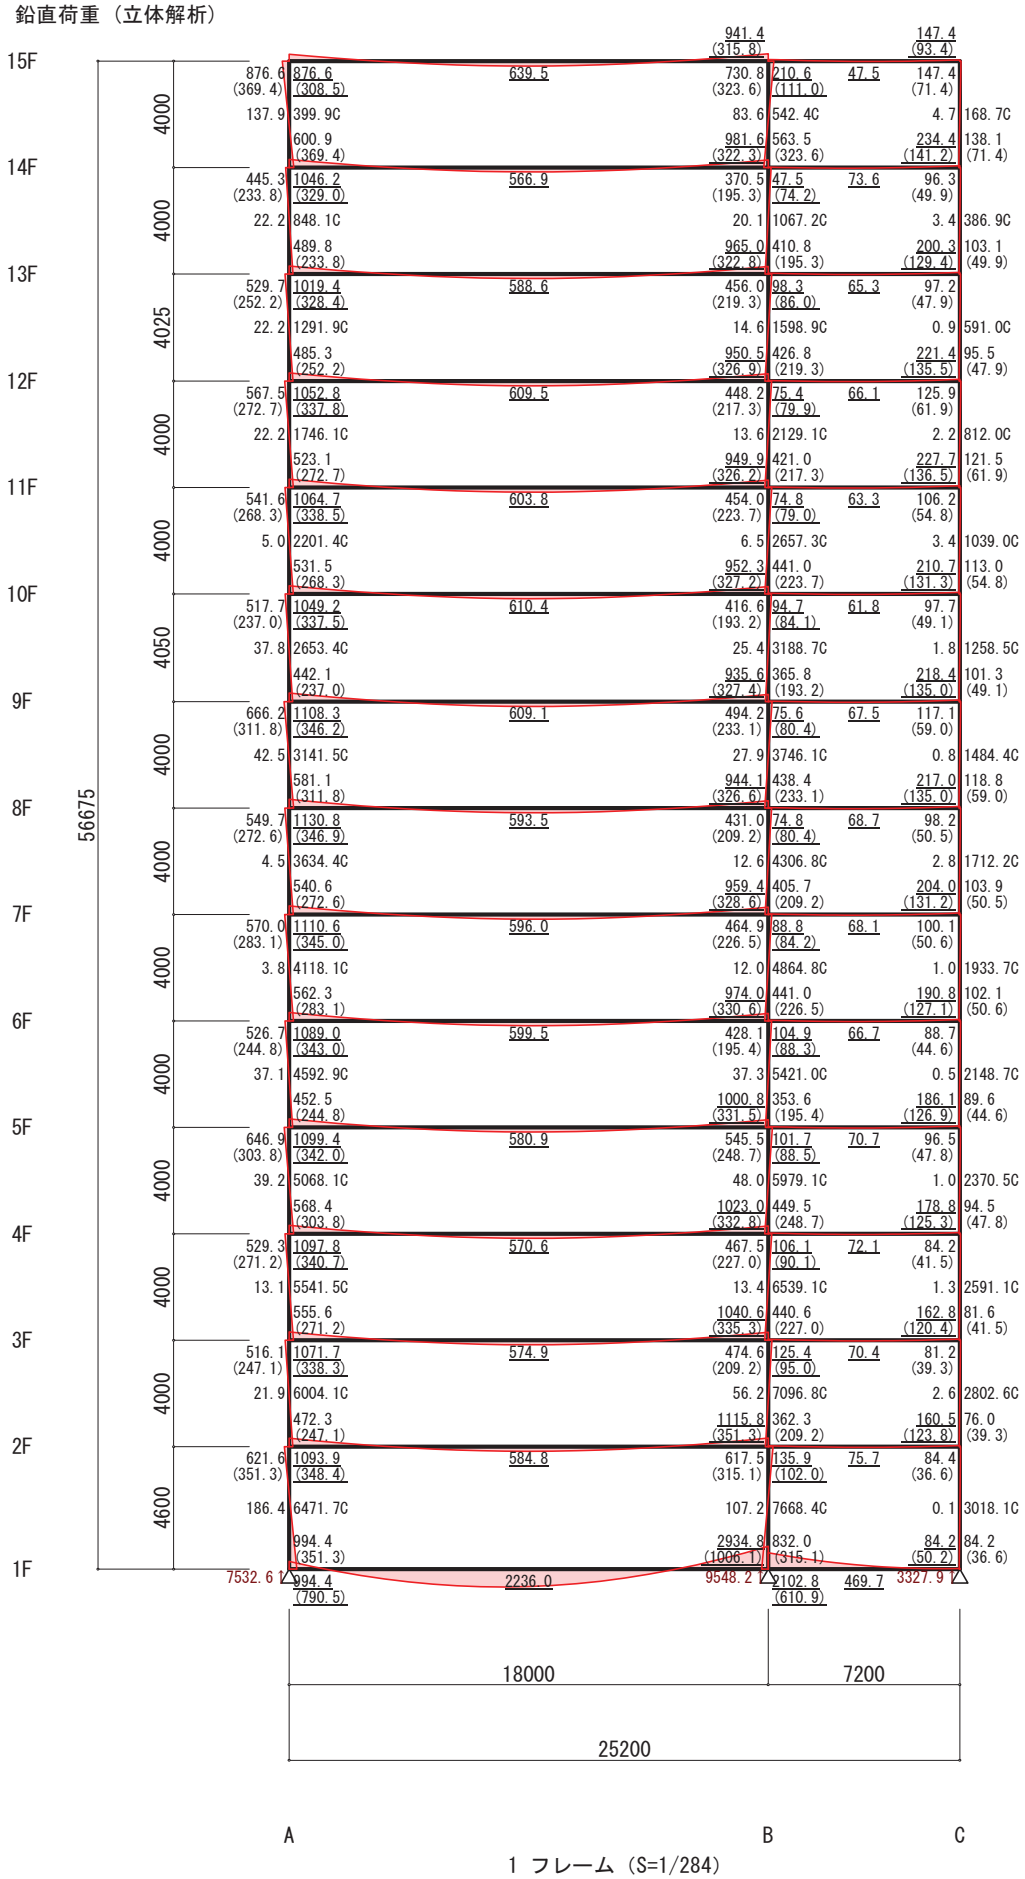


1 フレーム（S=1/284）

鉛直荷重（立体解析）

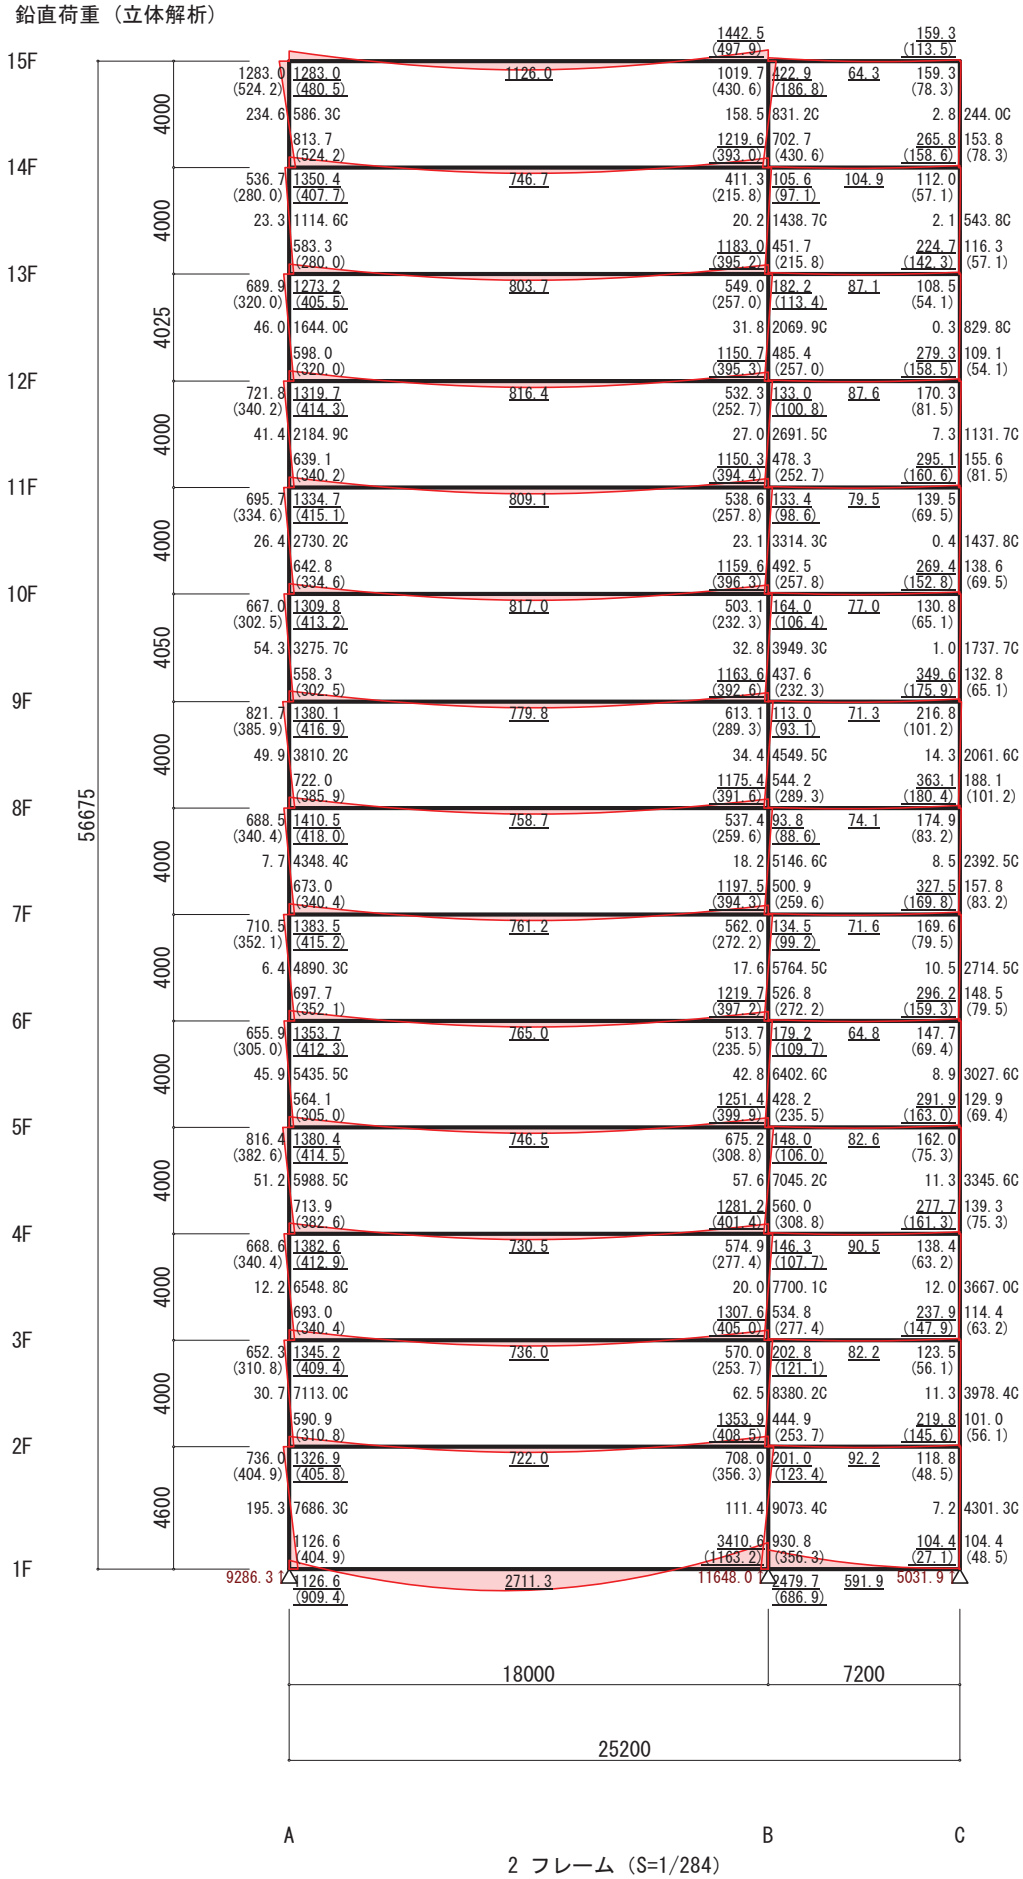


2 フレーム（S=1/284）

鉛直荷重（立体解析）

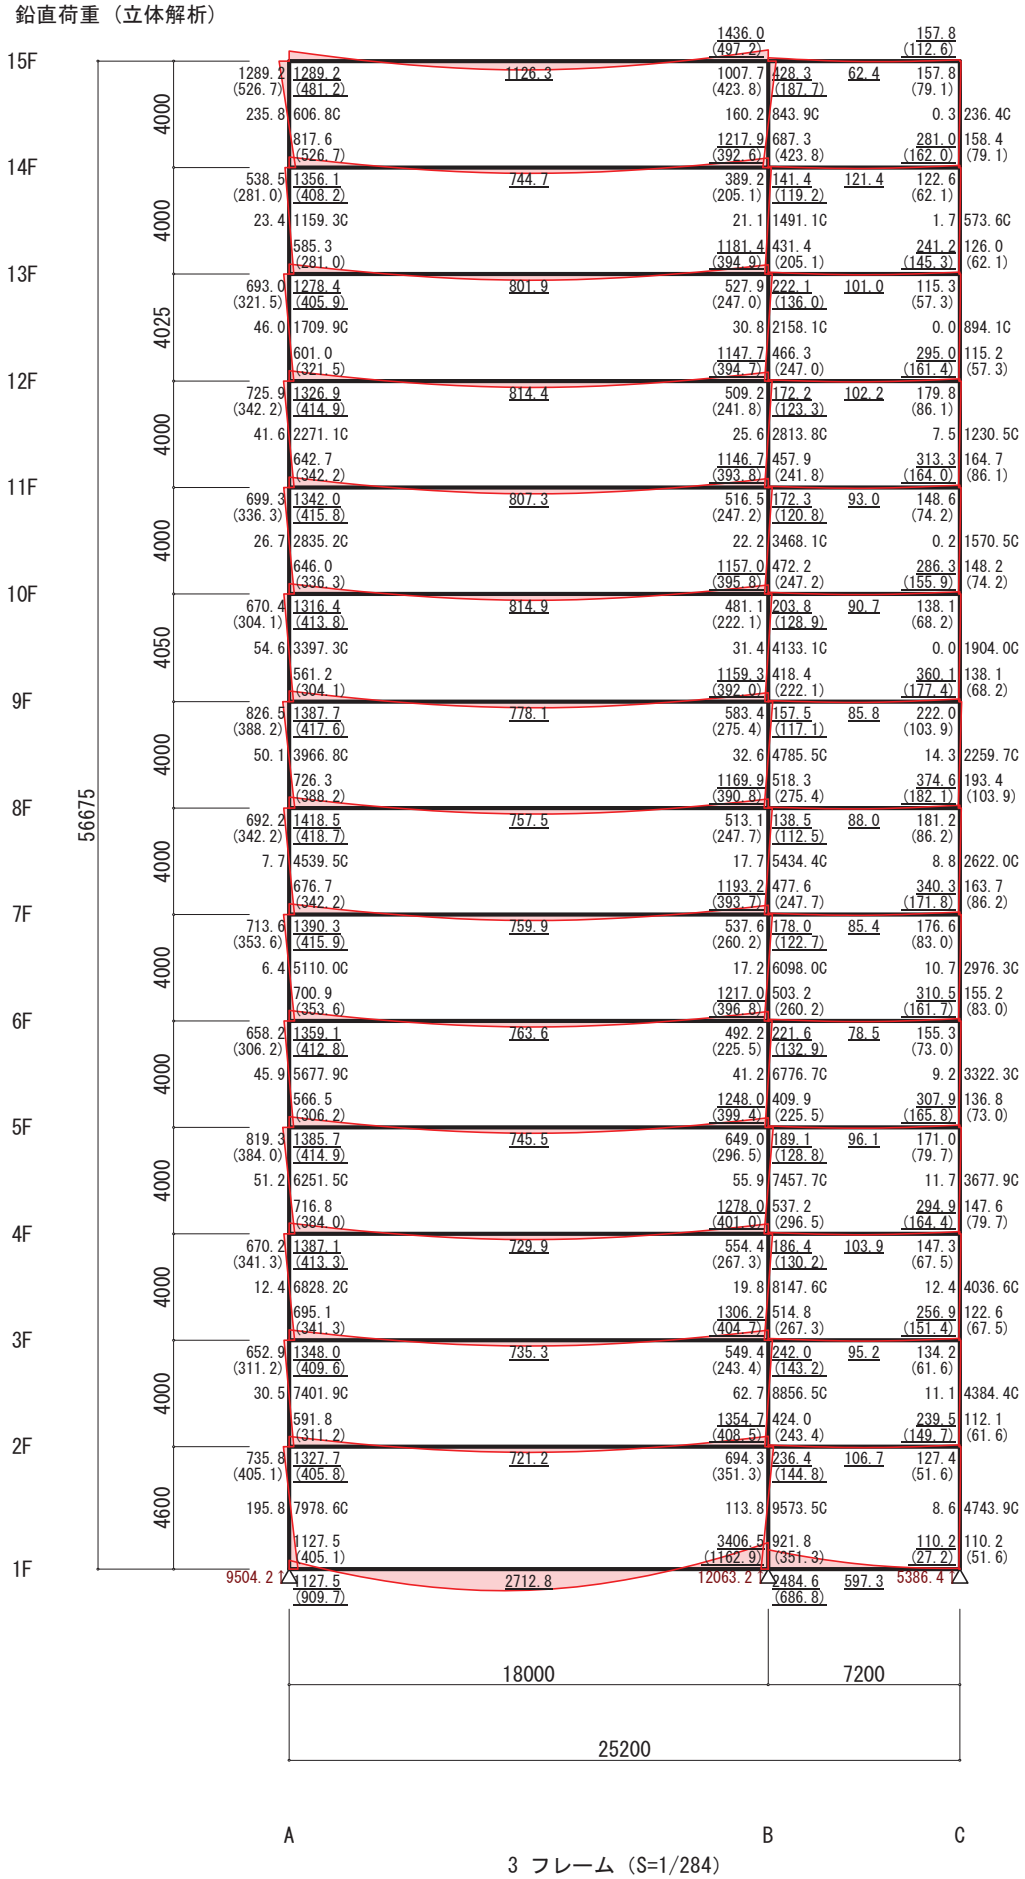


3 フレーム（S=1/284）

鉛直荷重（立体解析）

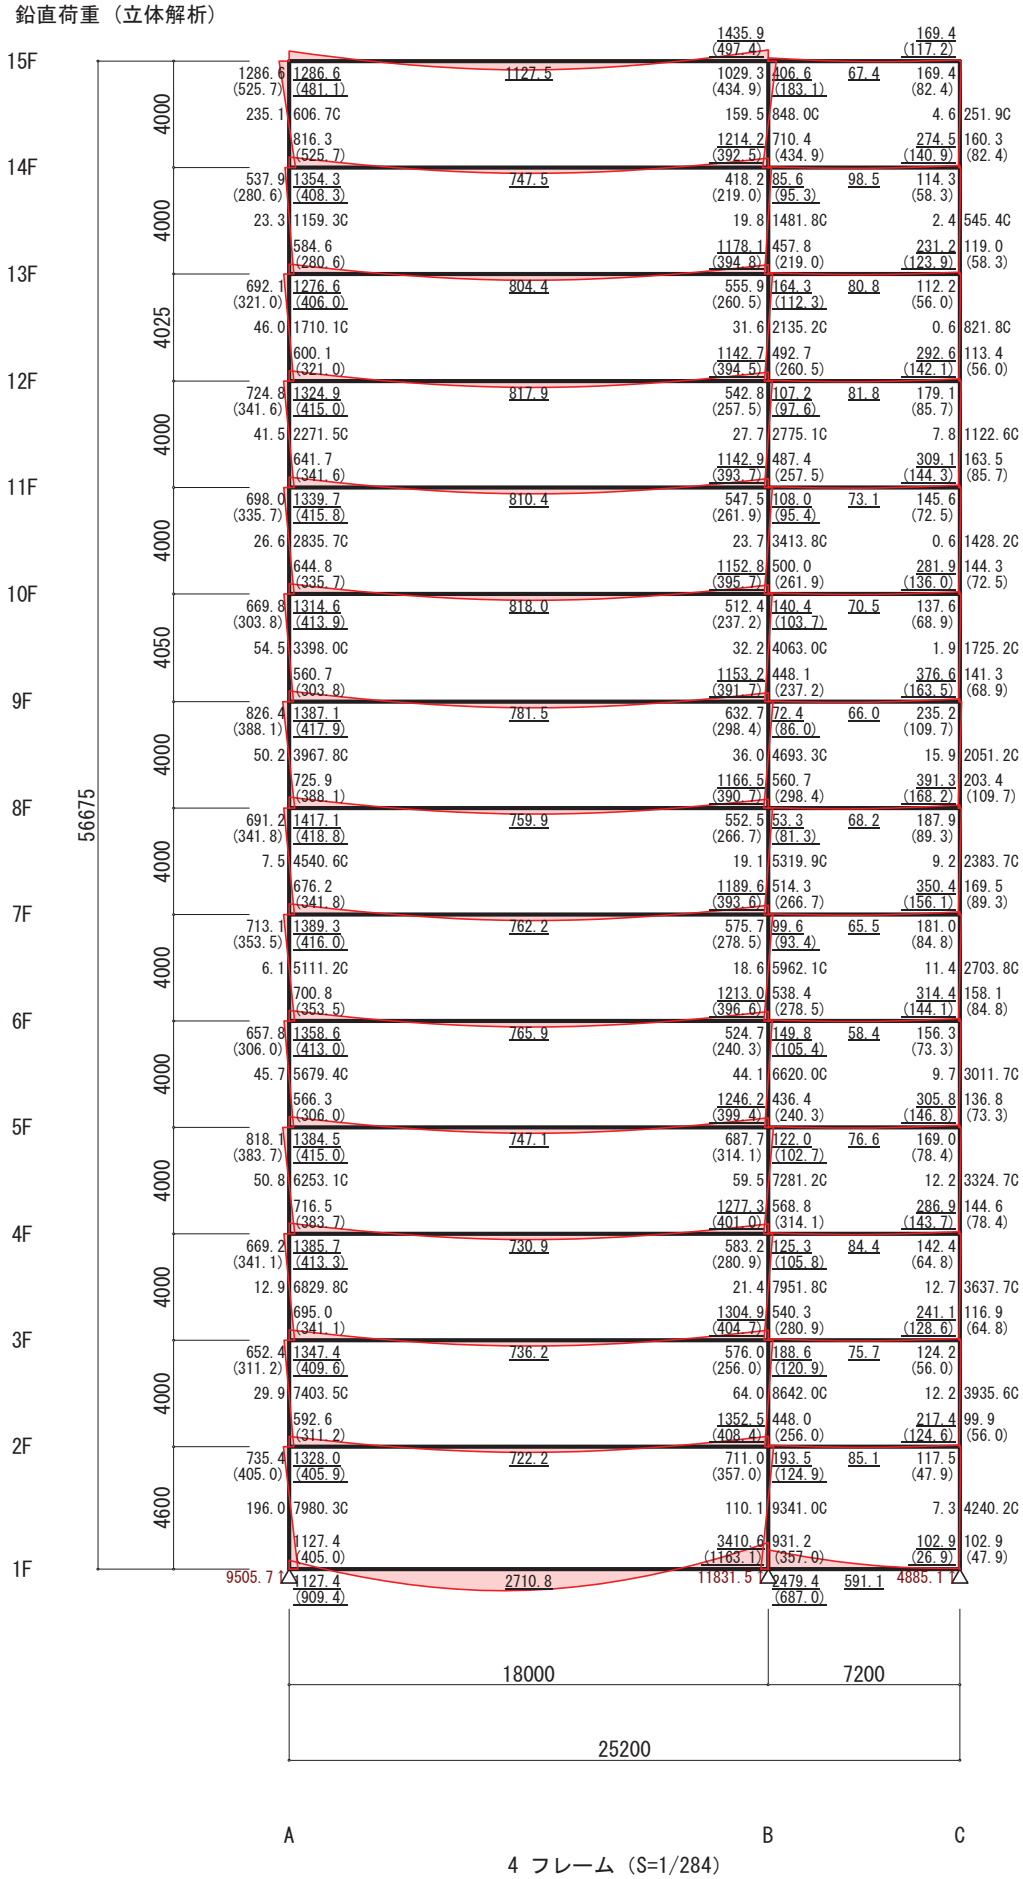


4 フレーム（S=1/284）

鉛直荷重（立体解析）

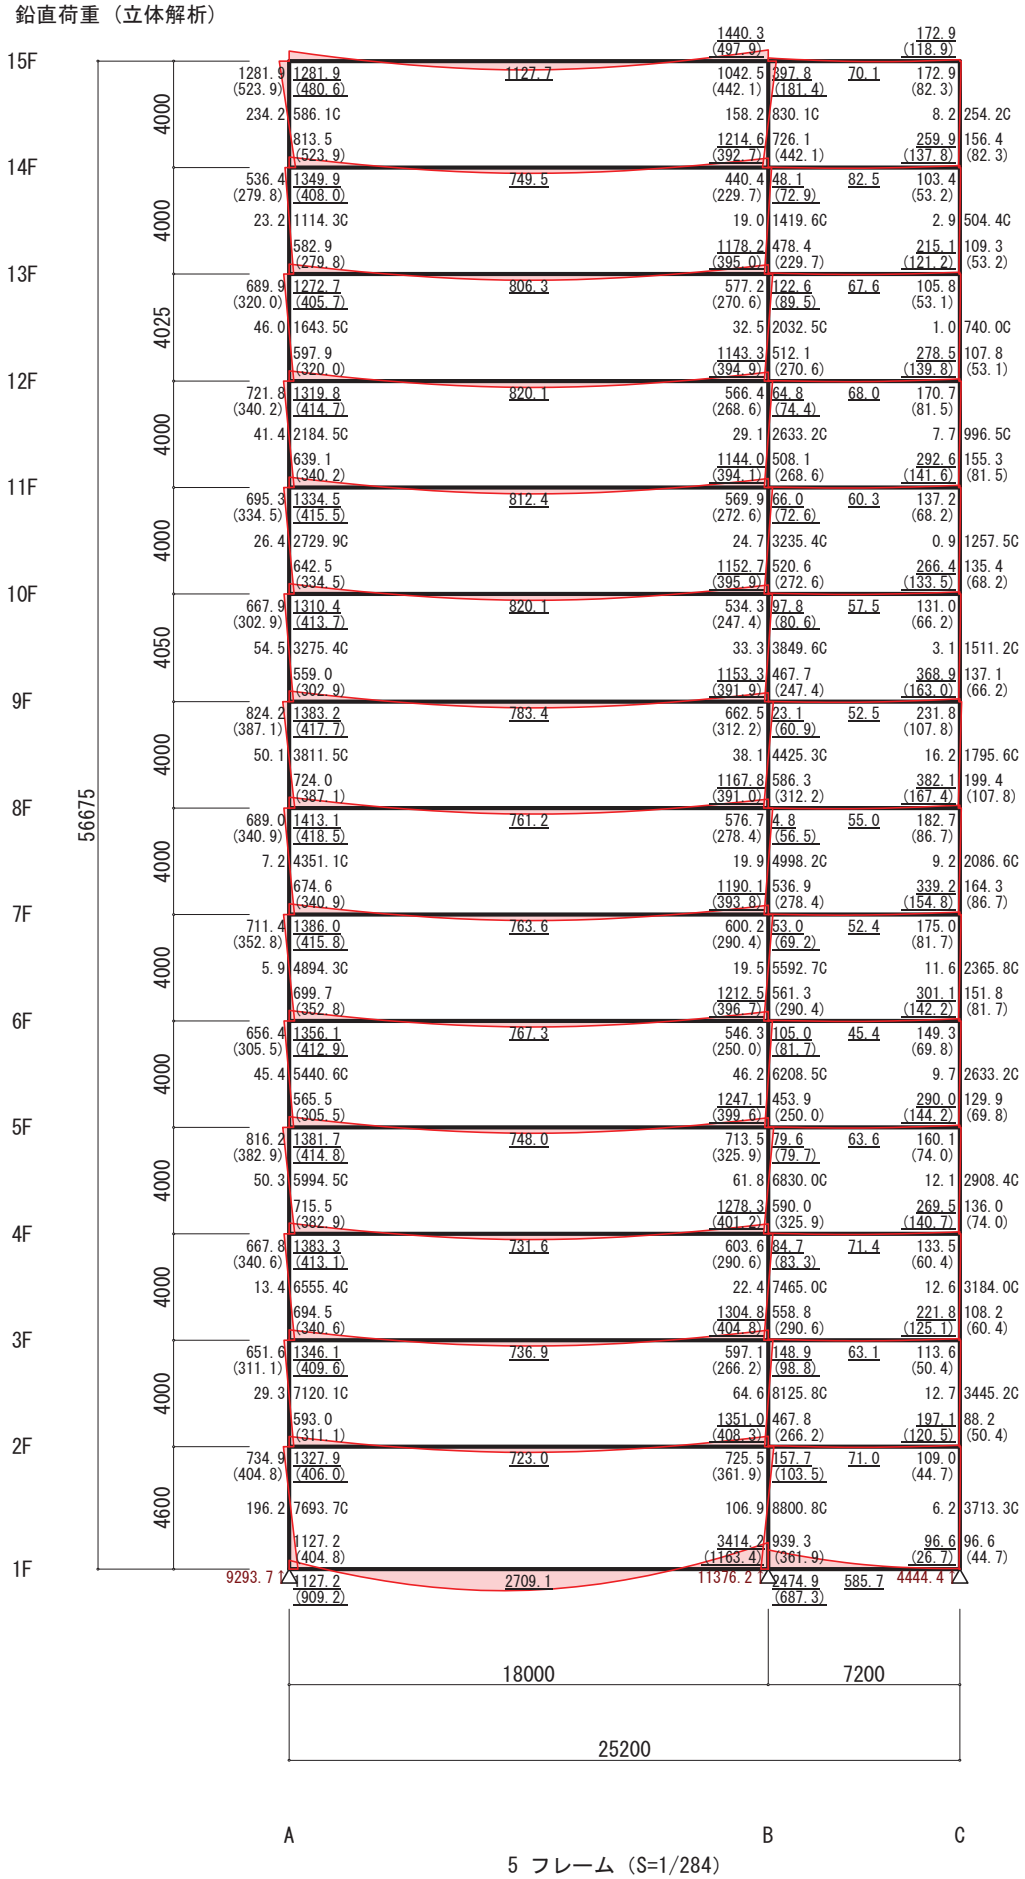


5 フレーム（S=1/284）

鉛直荷重（立体解析）

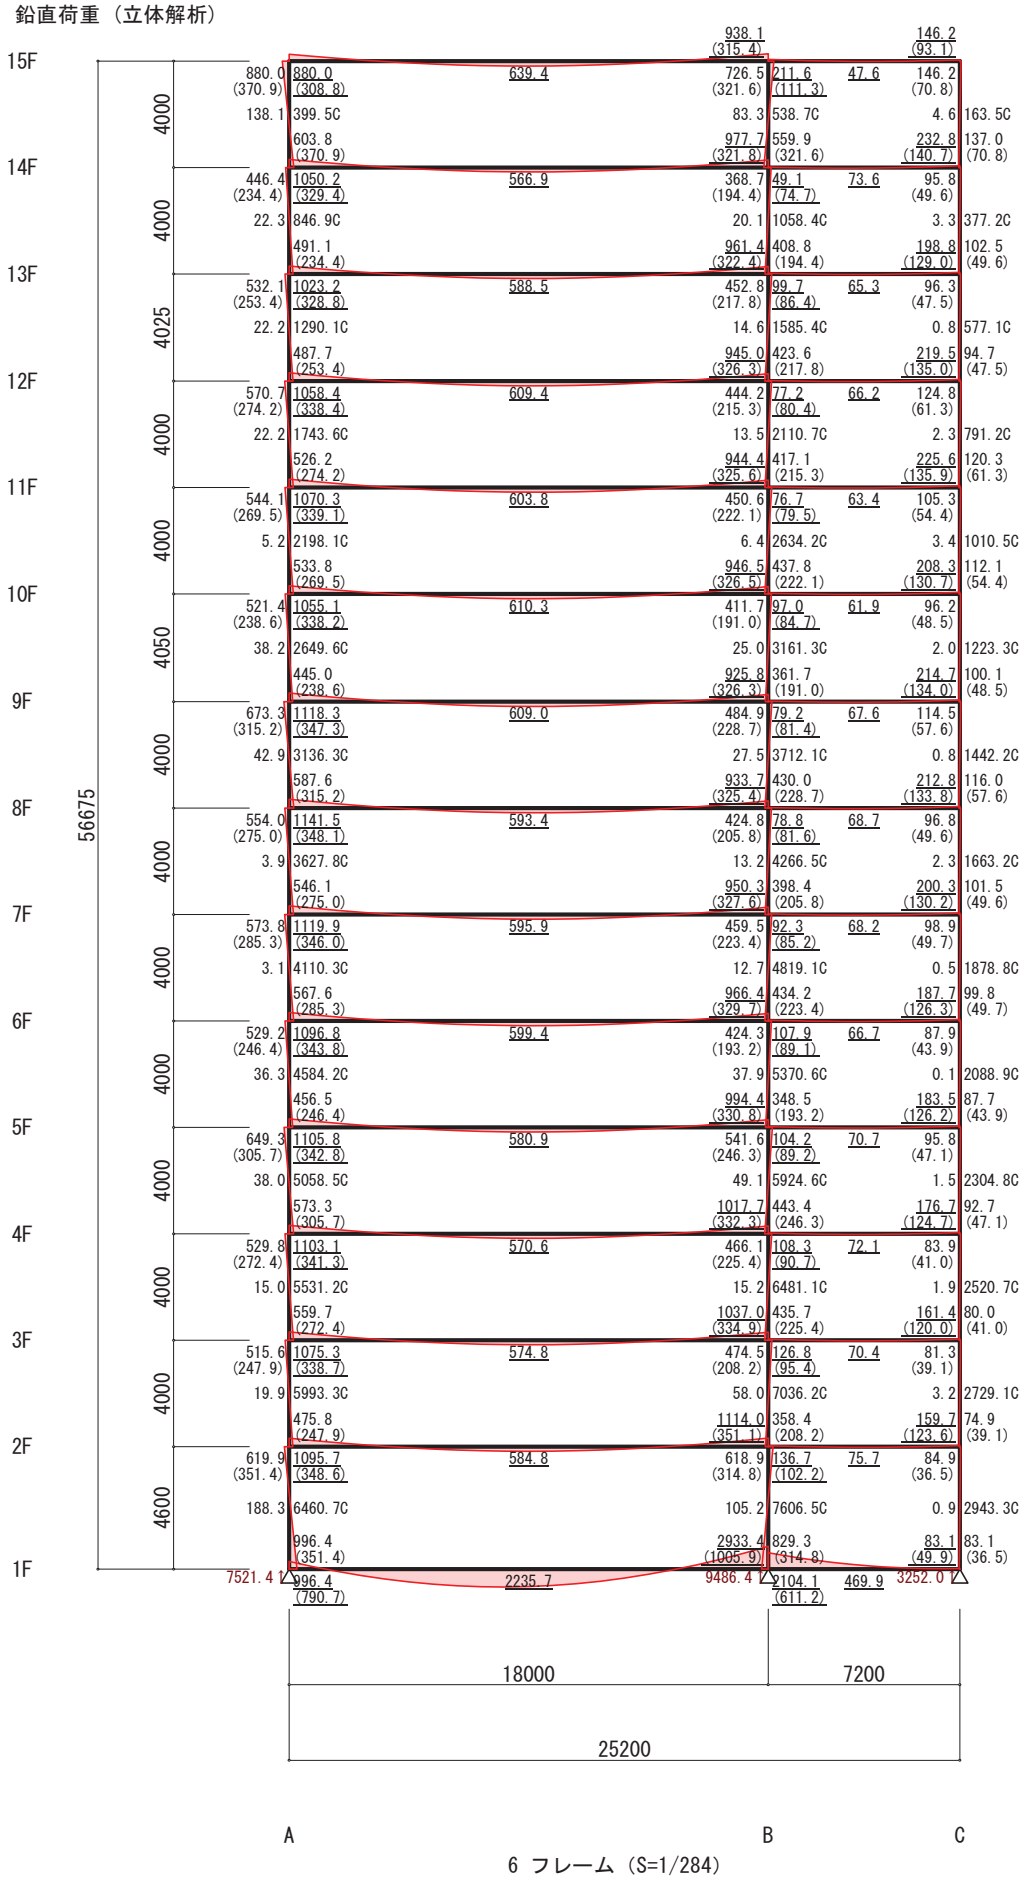


6 フレーム（S=1/284）


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

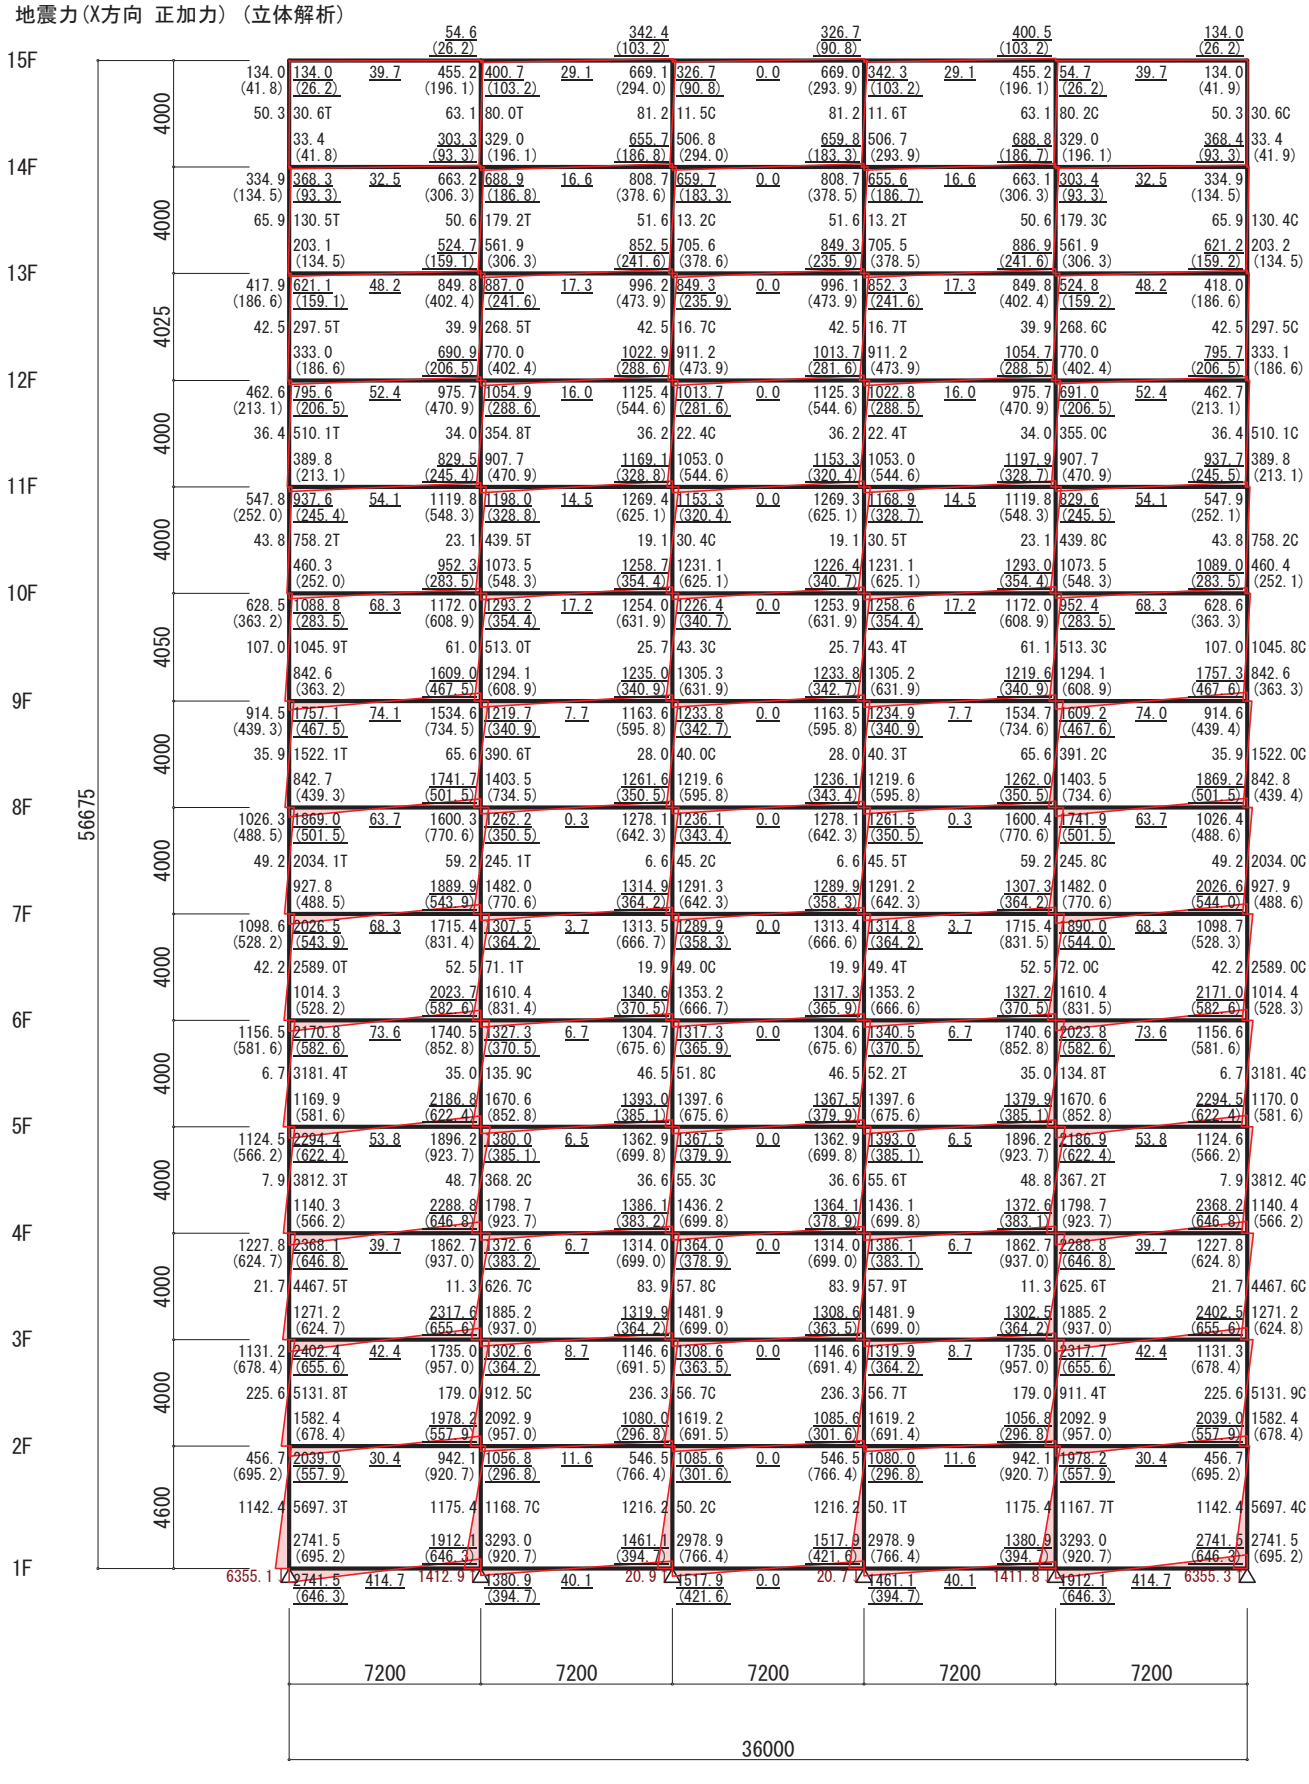


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

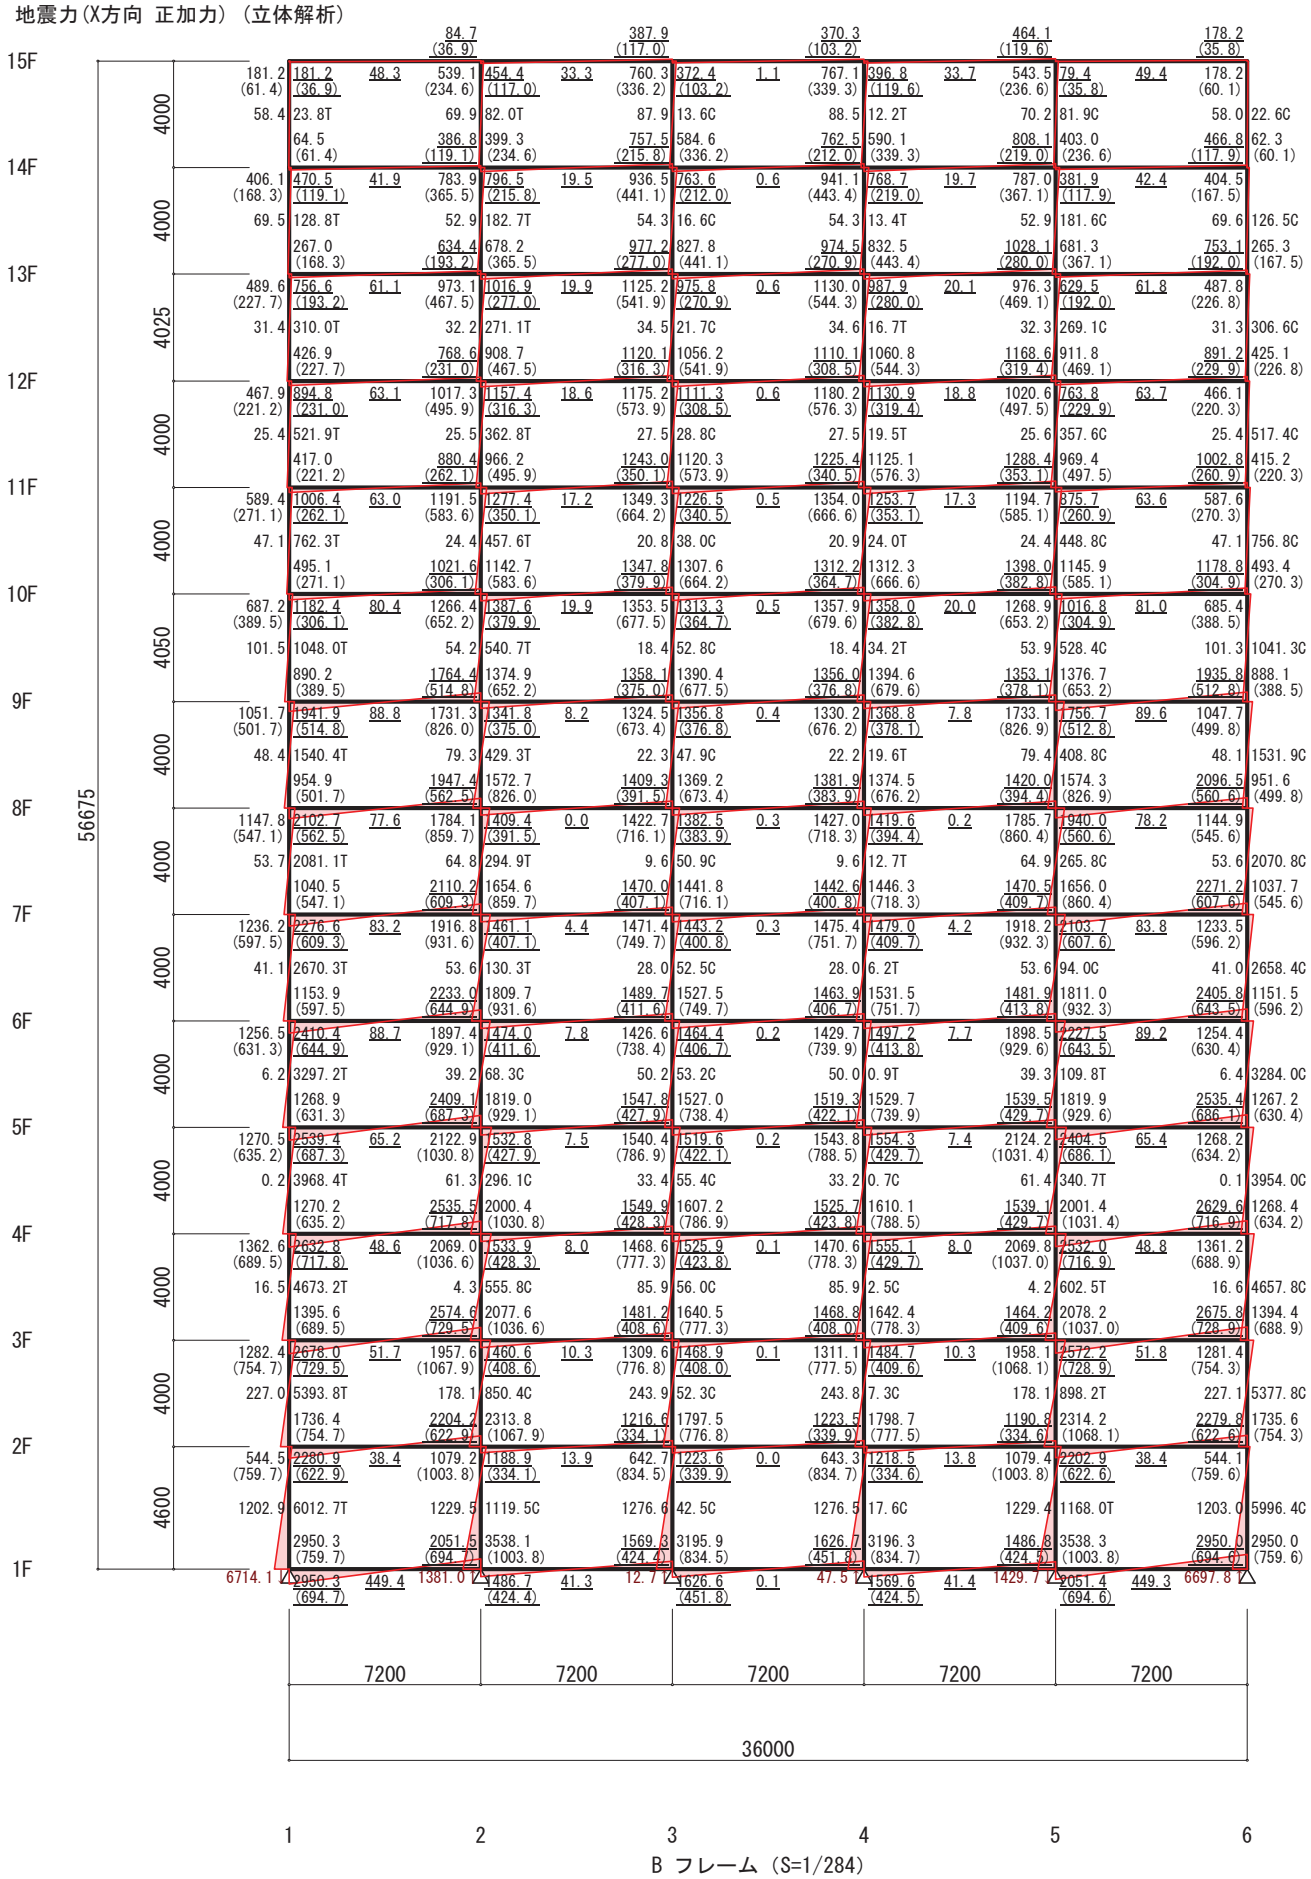


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

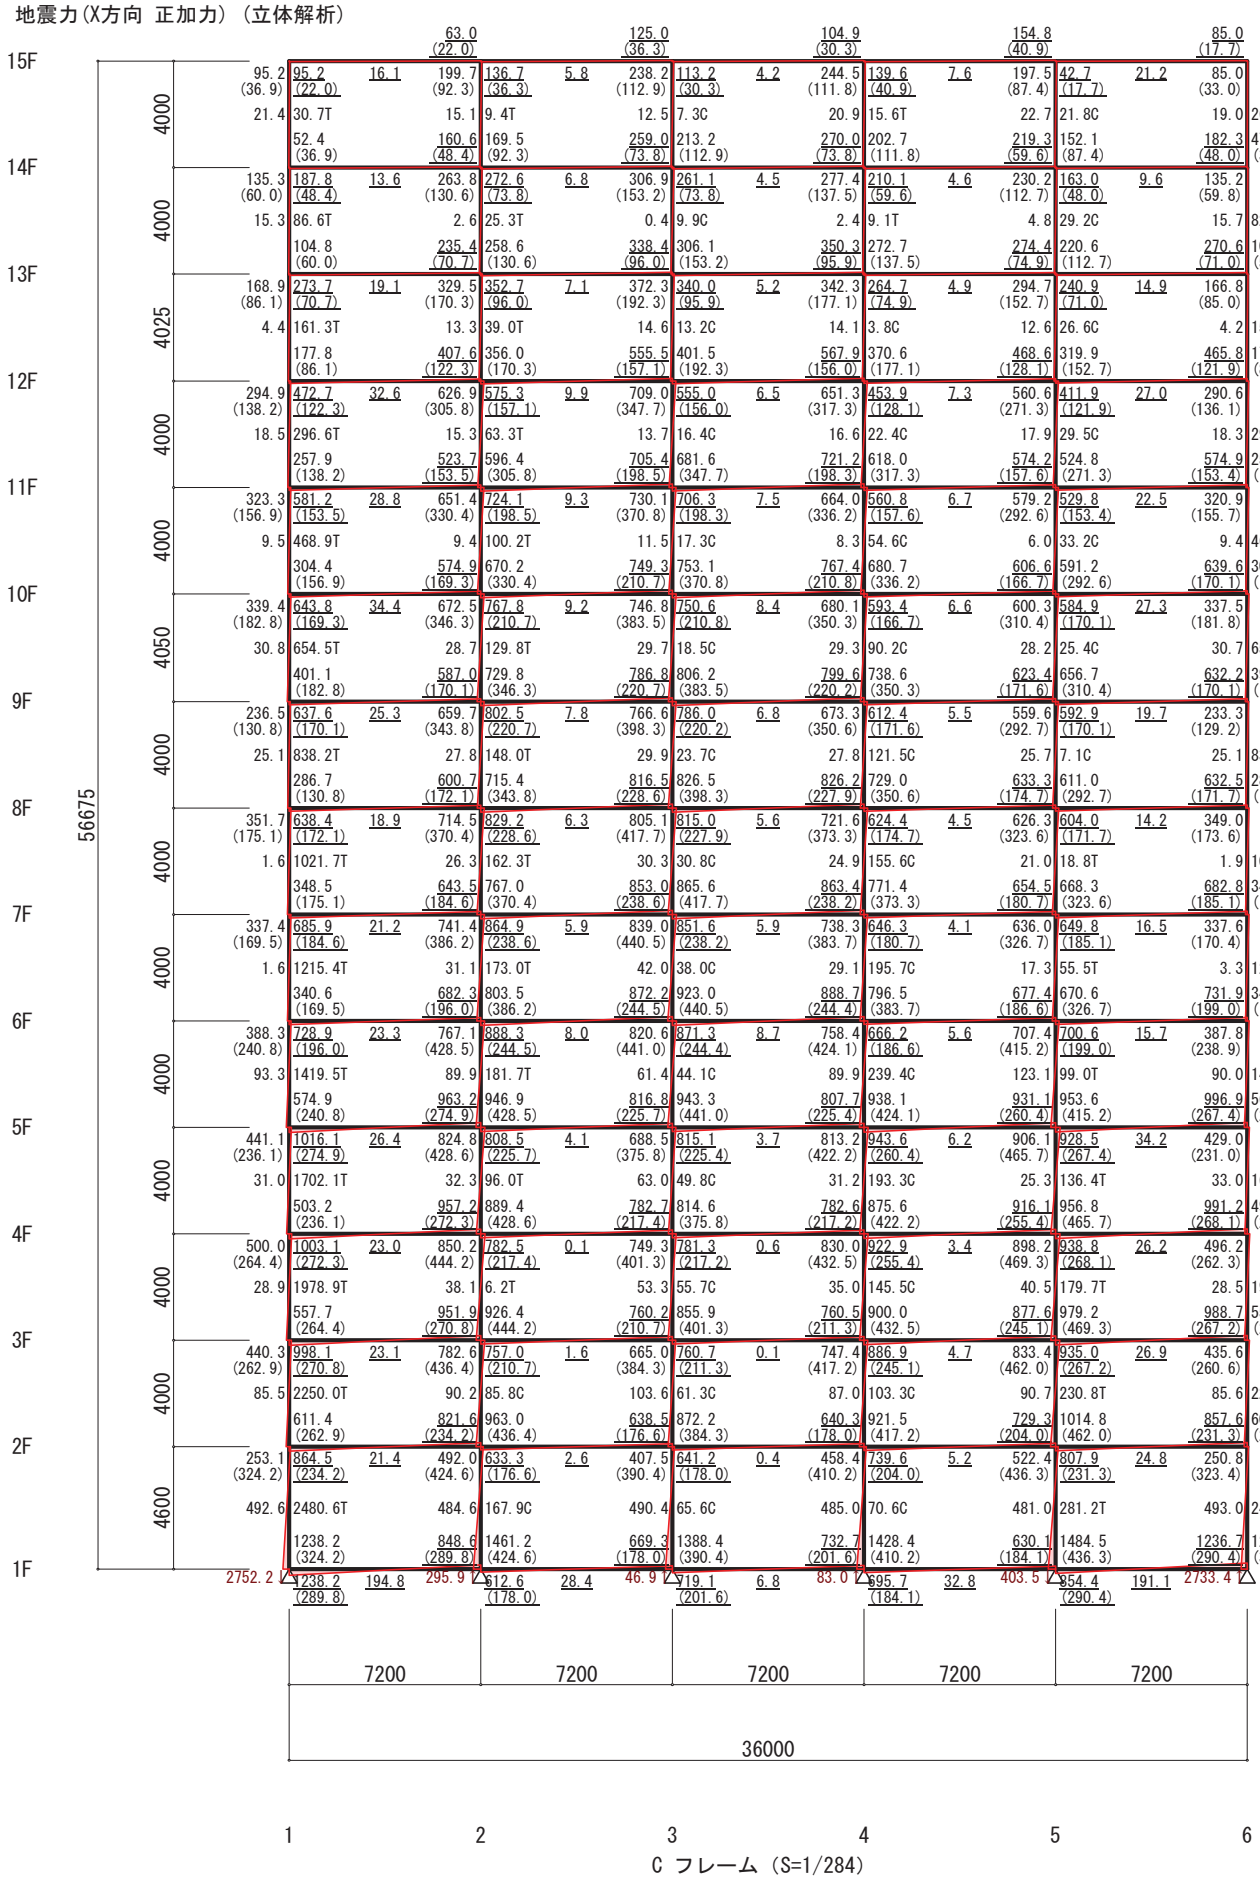


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

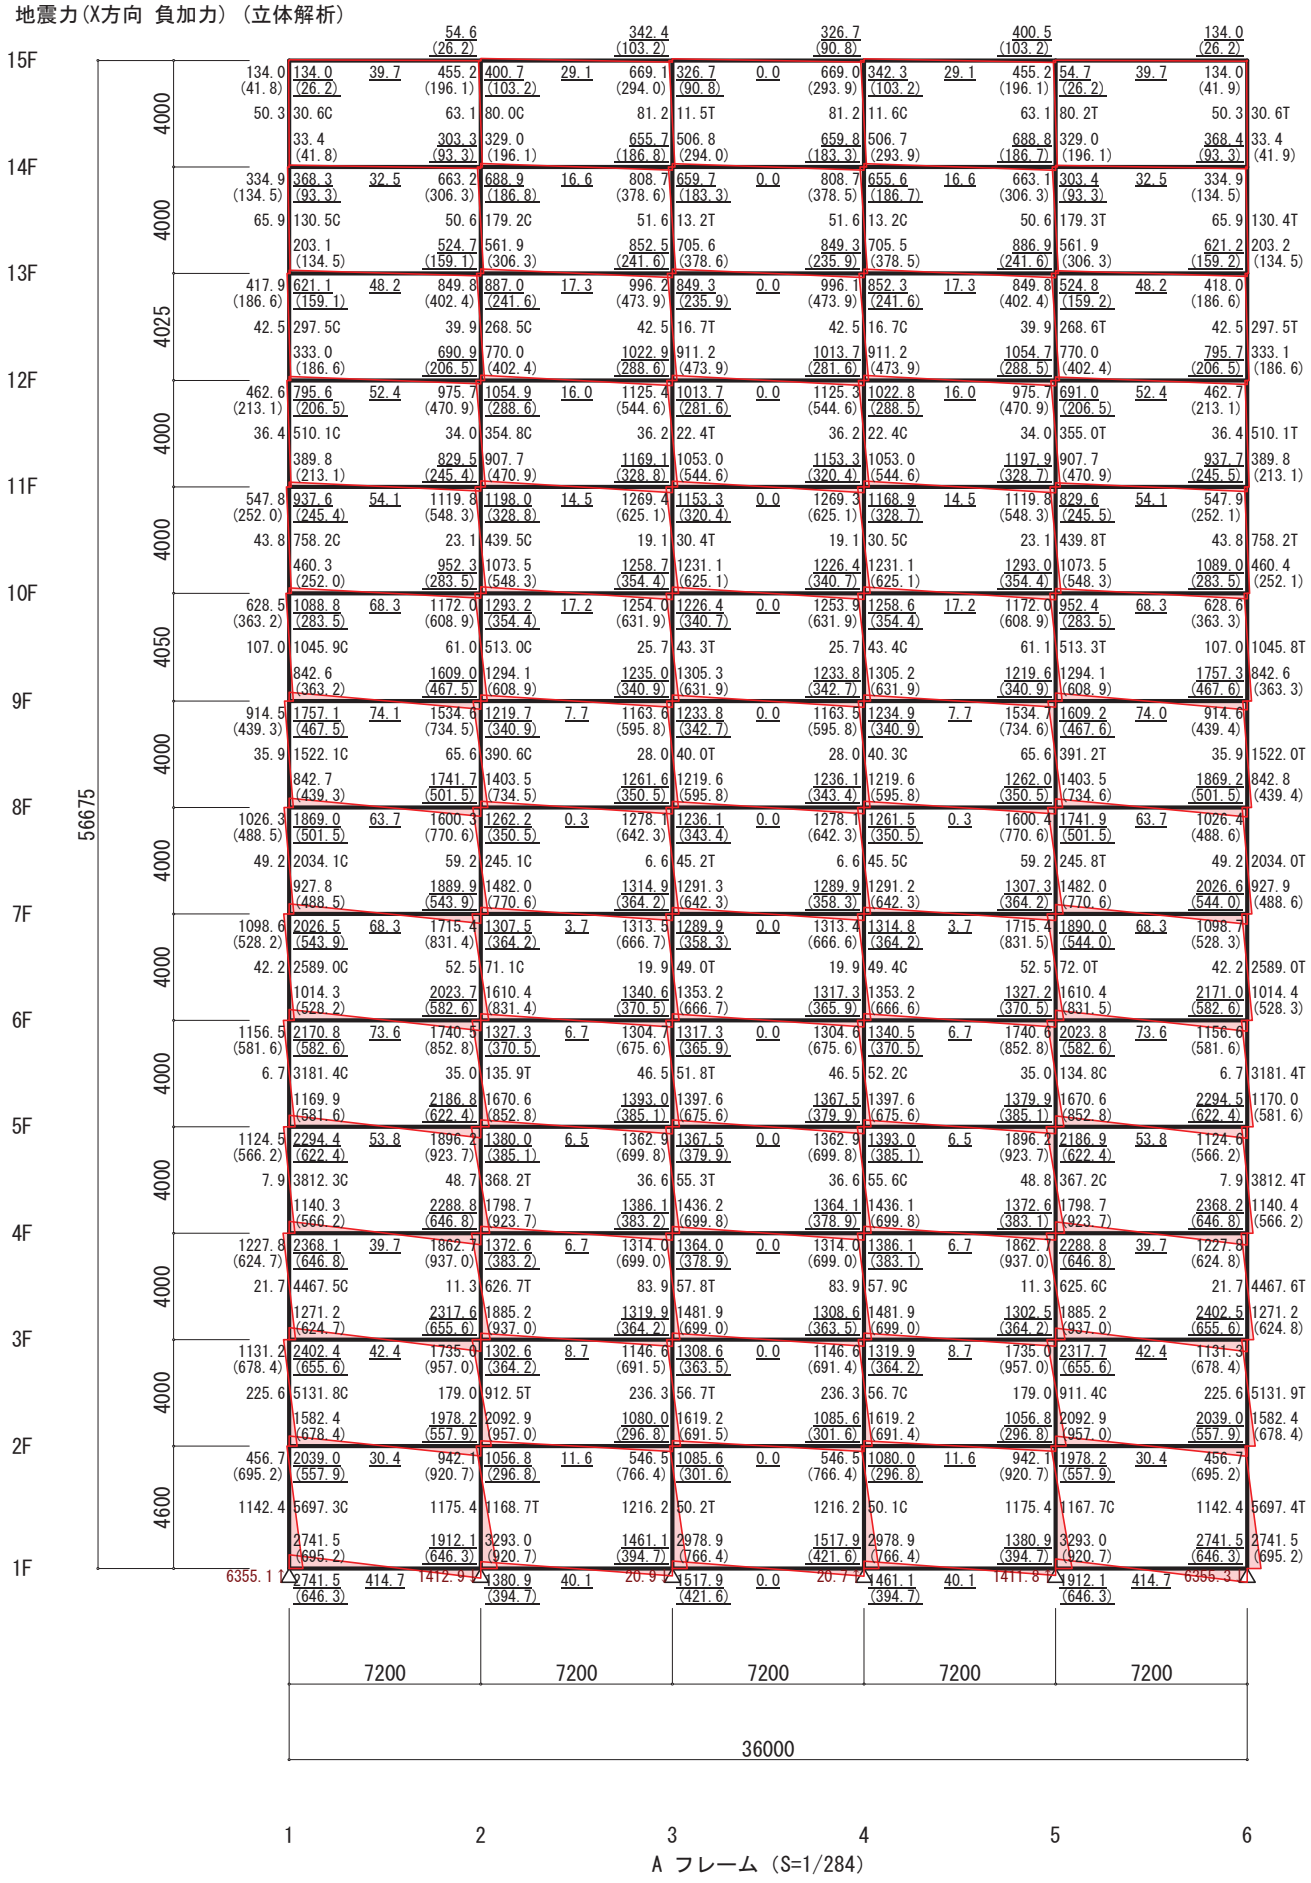


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

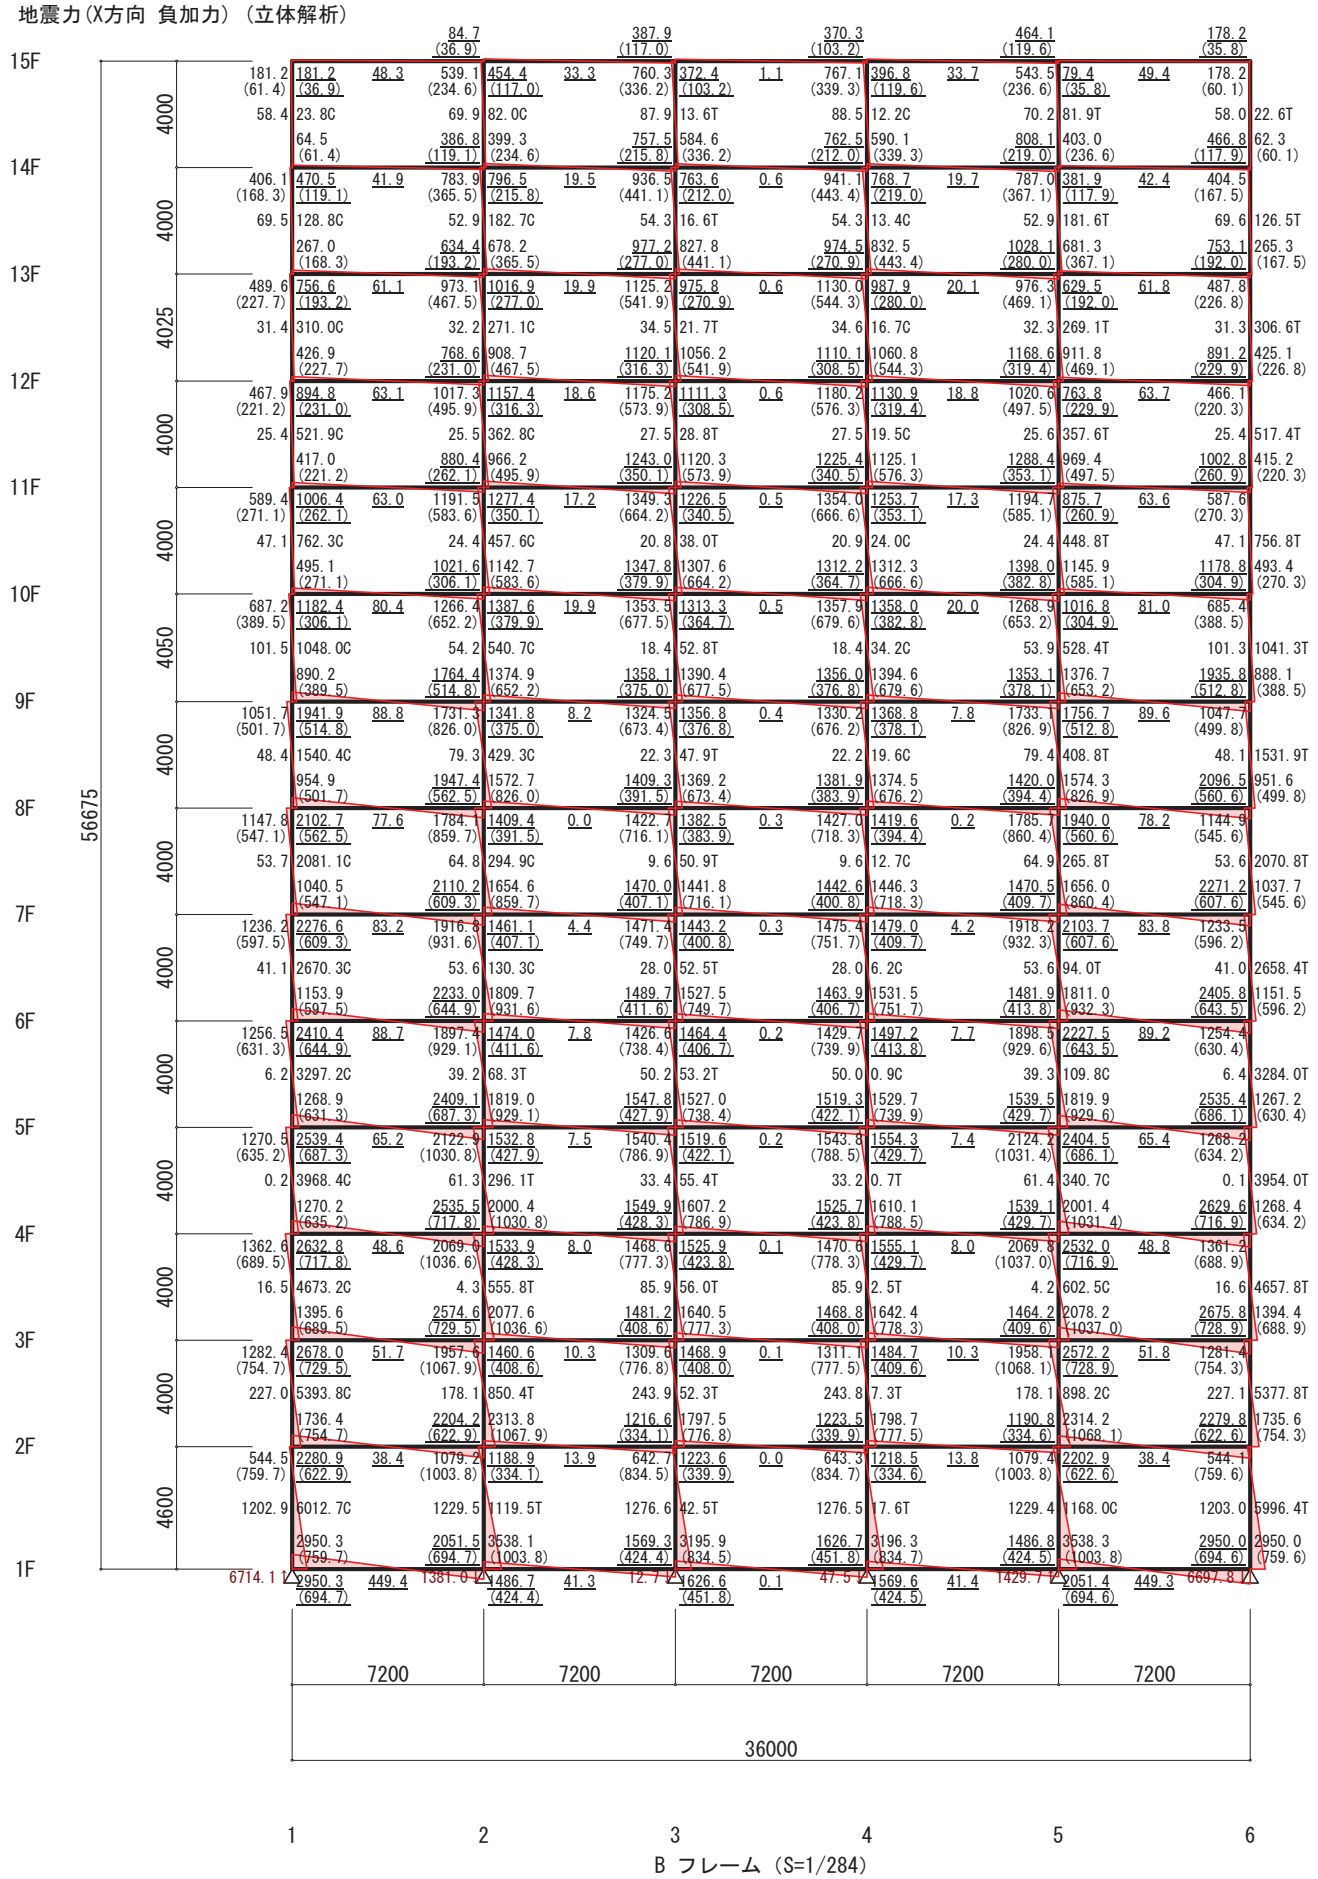

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

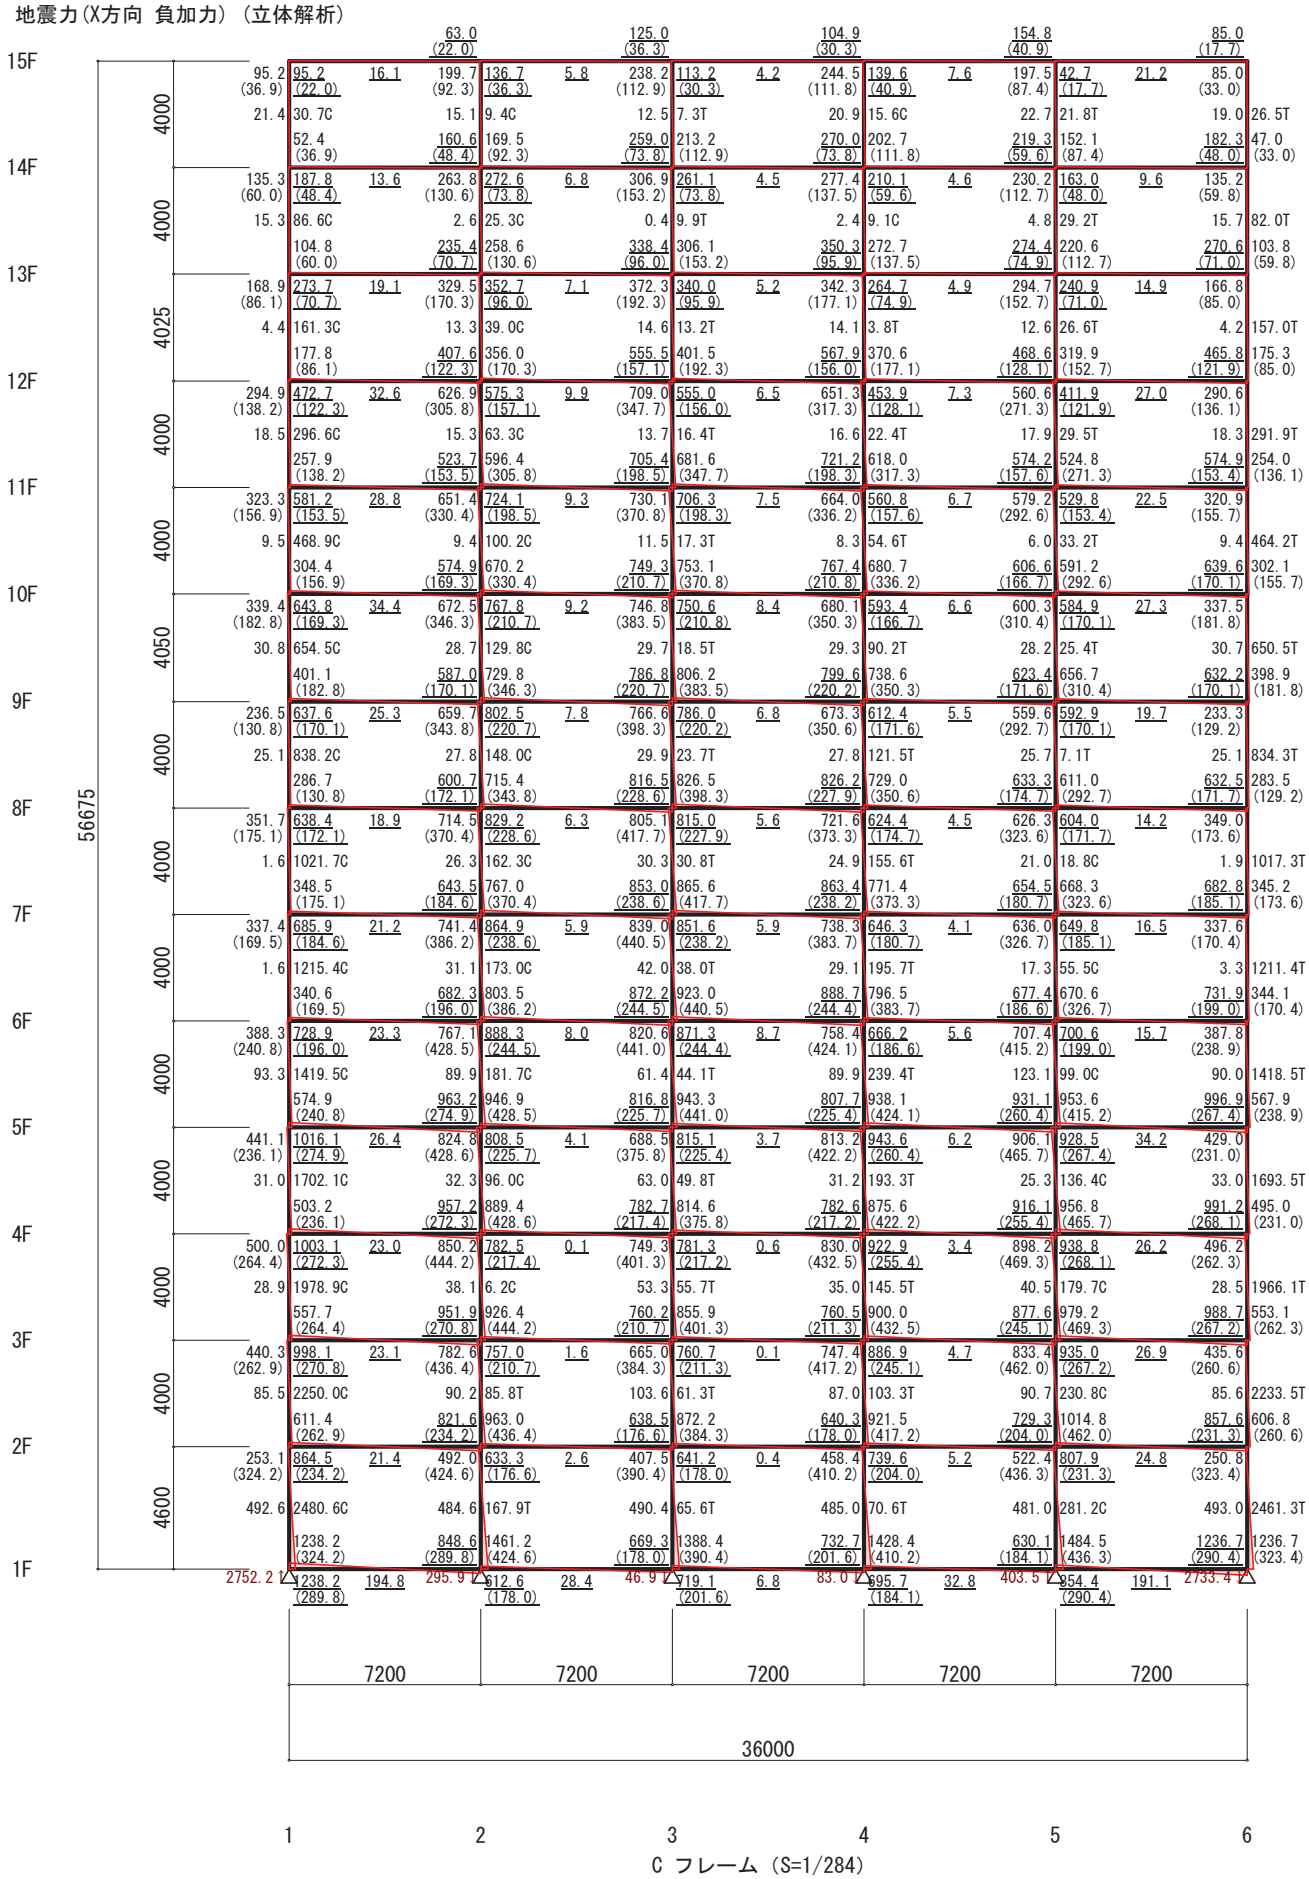


地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

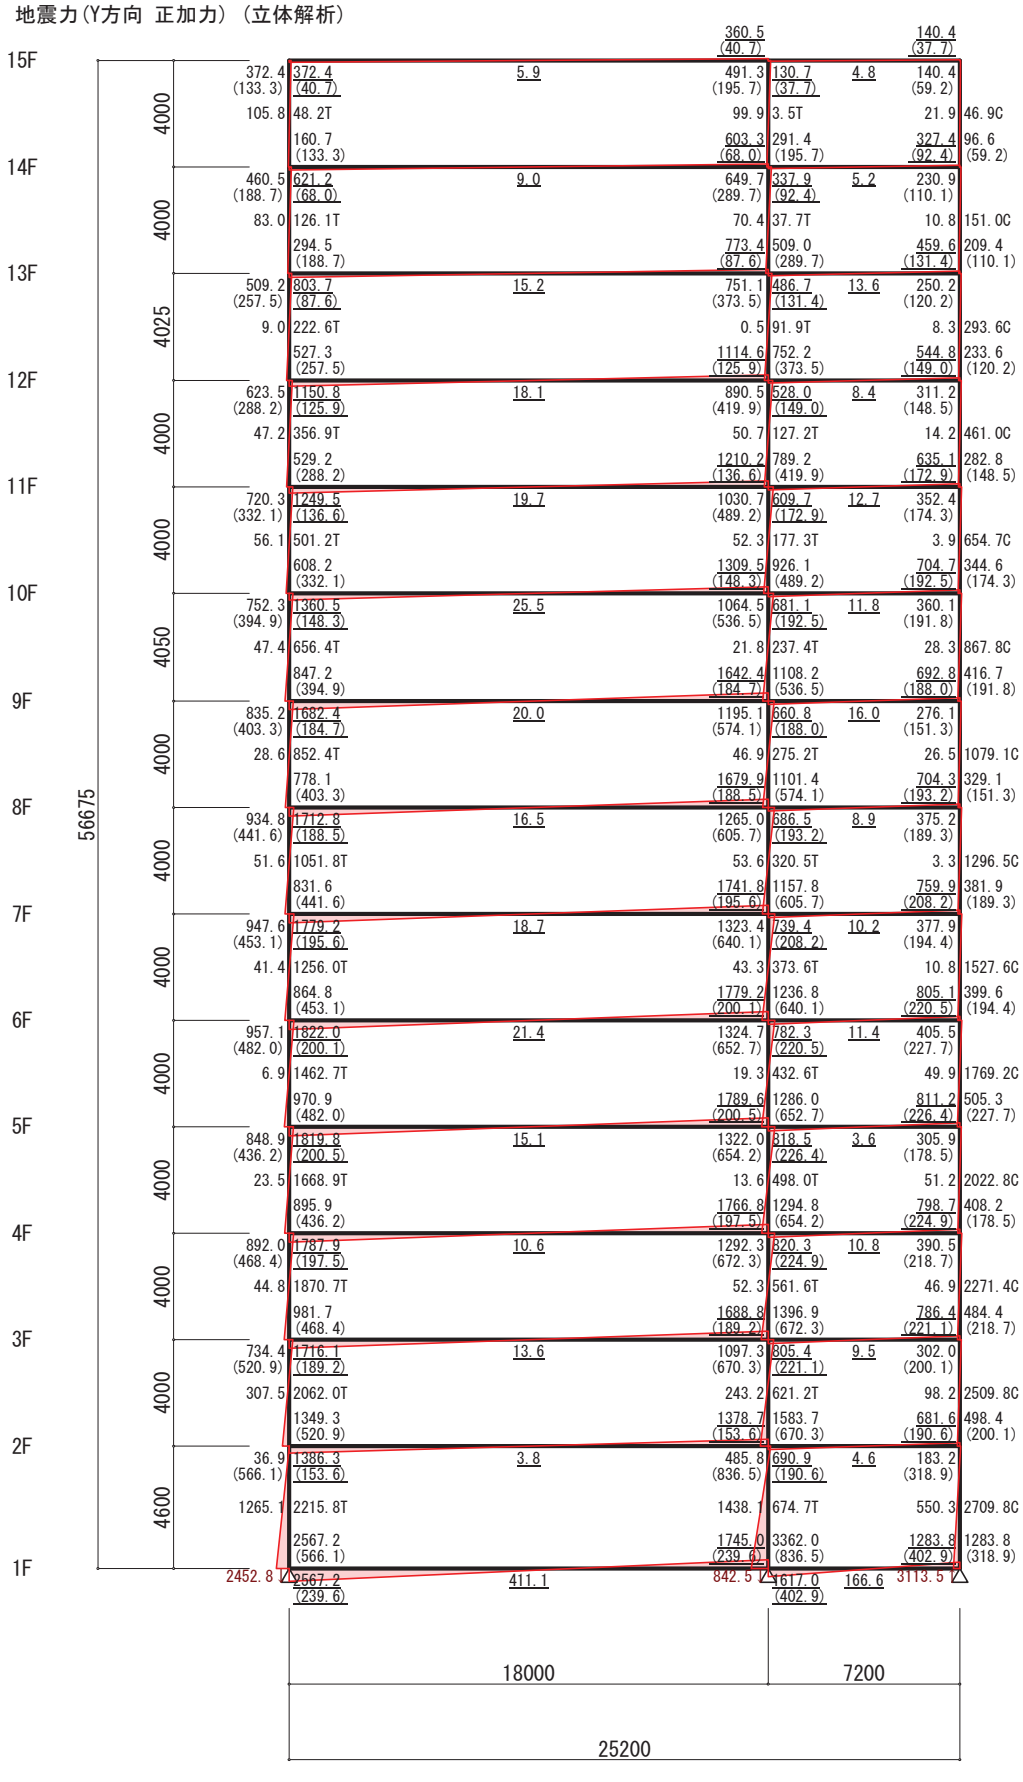


1 フレーム (S=1/284)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

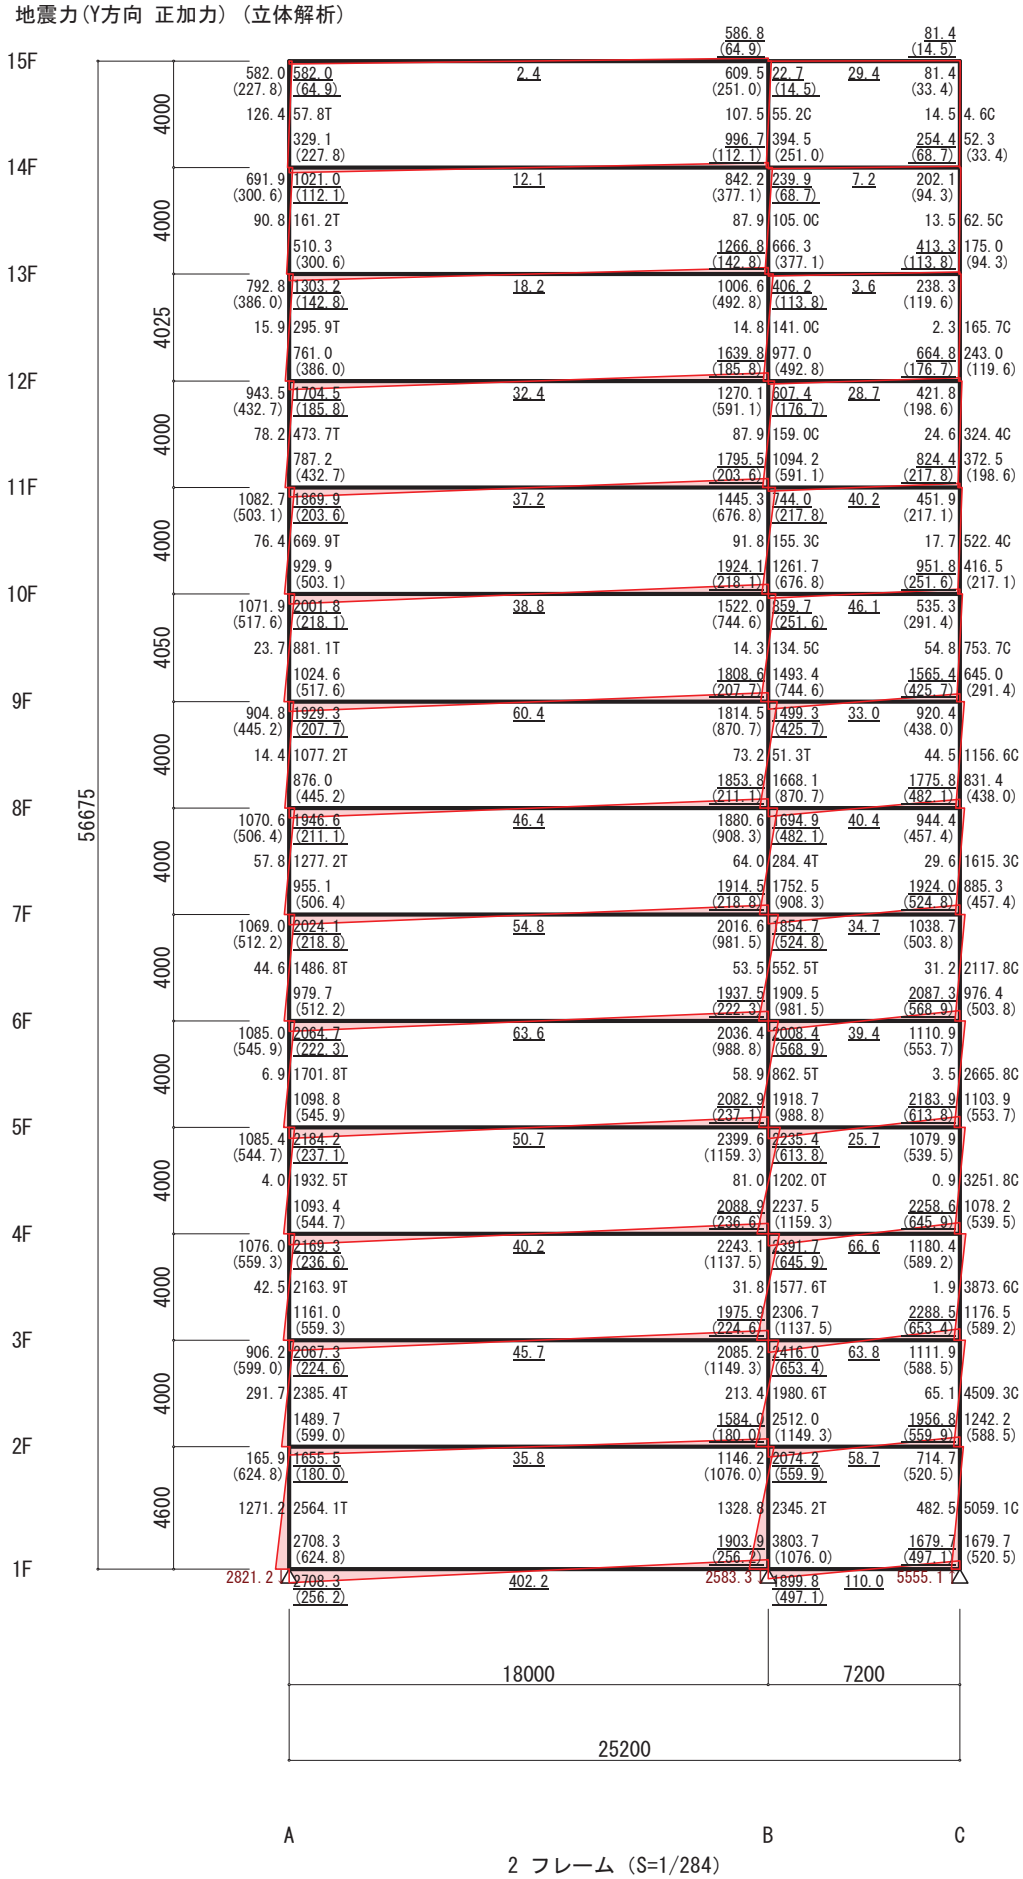


2 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

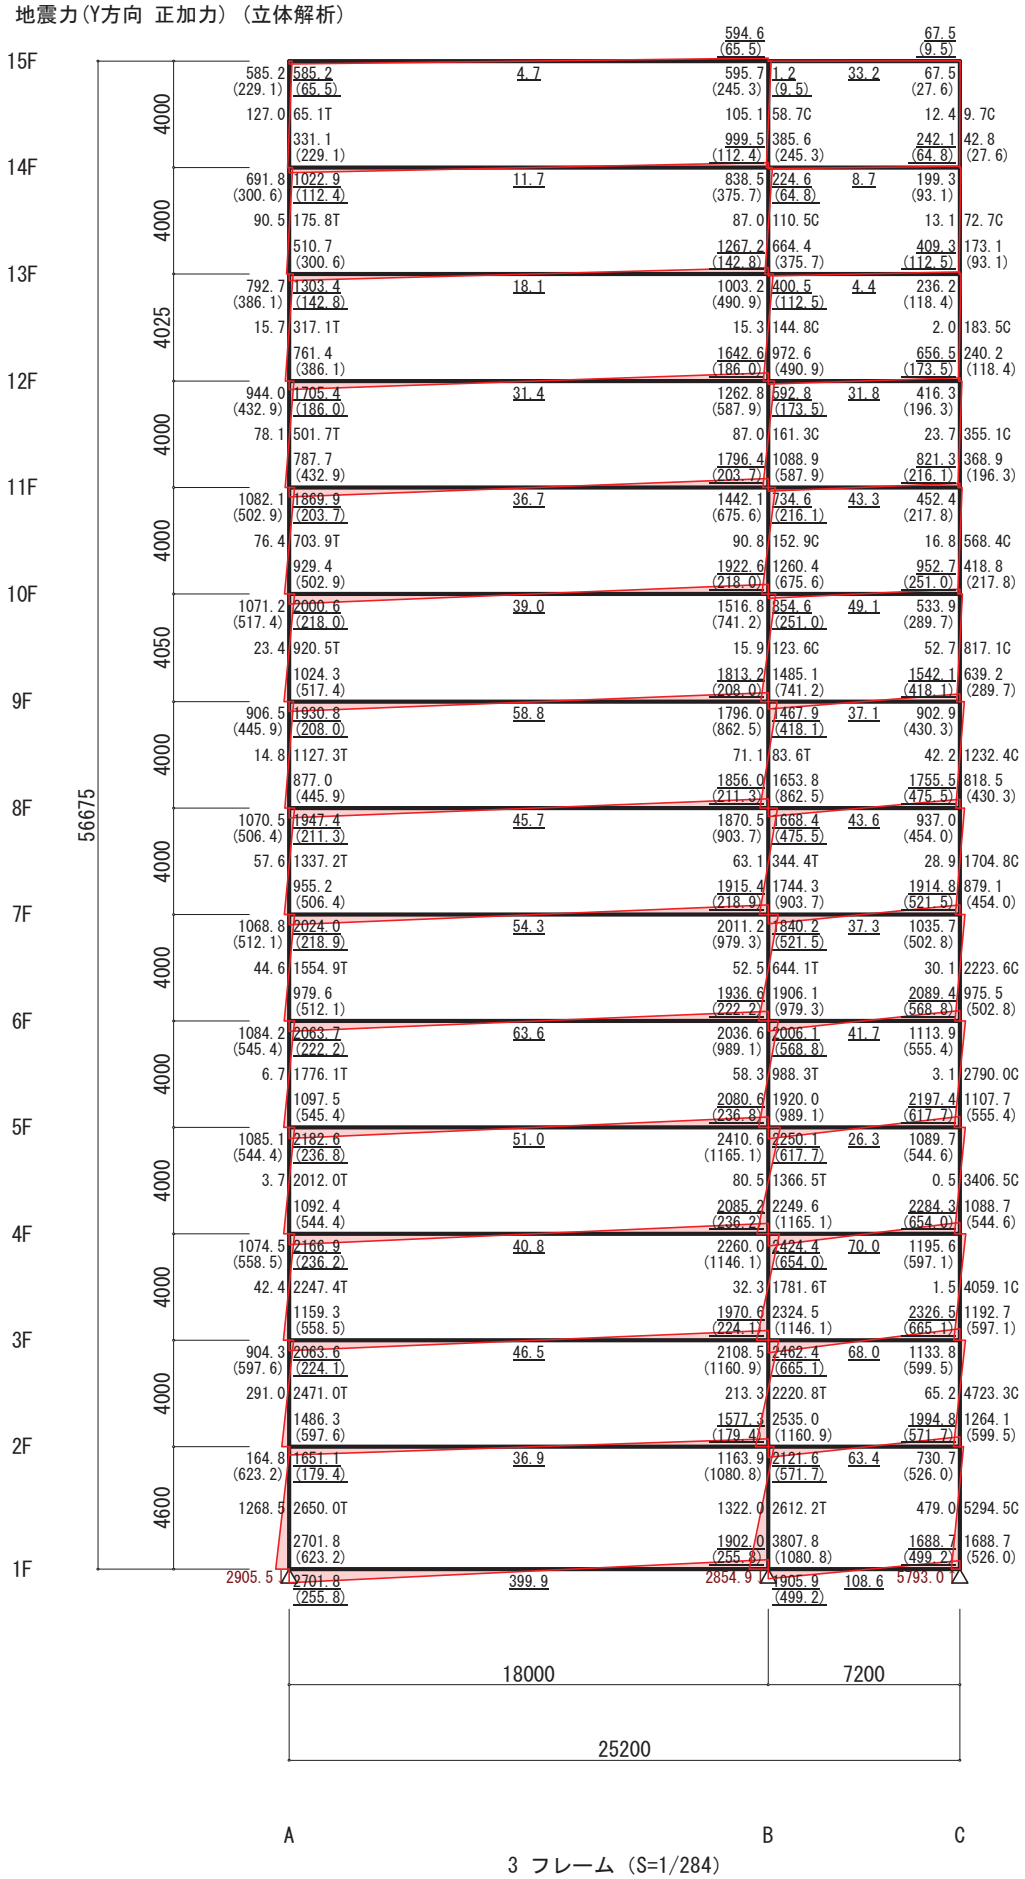


3 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

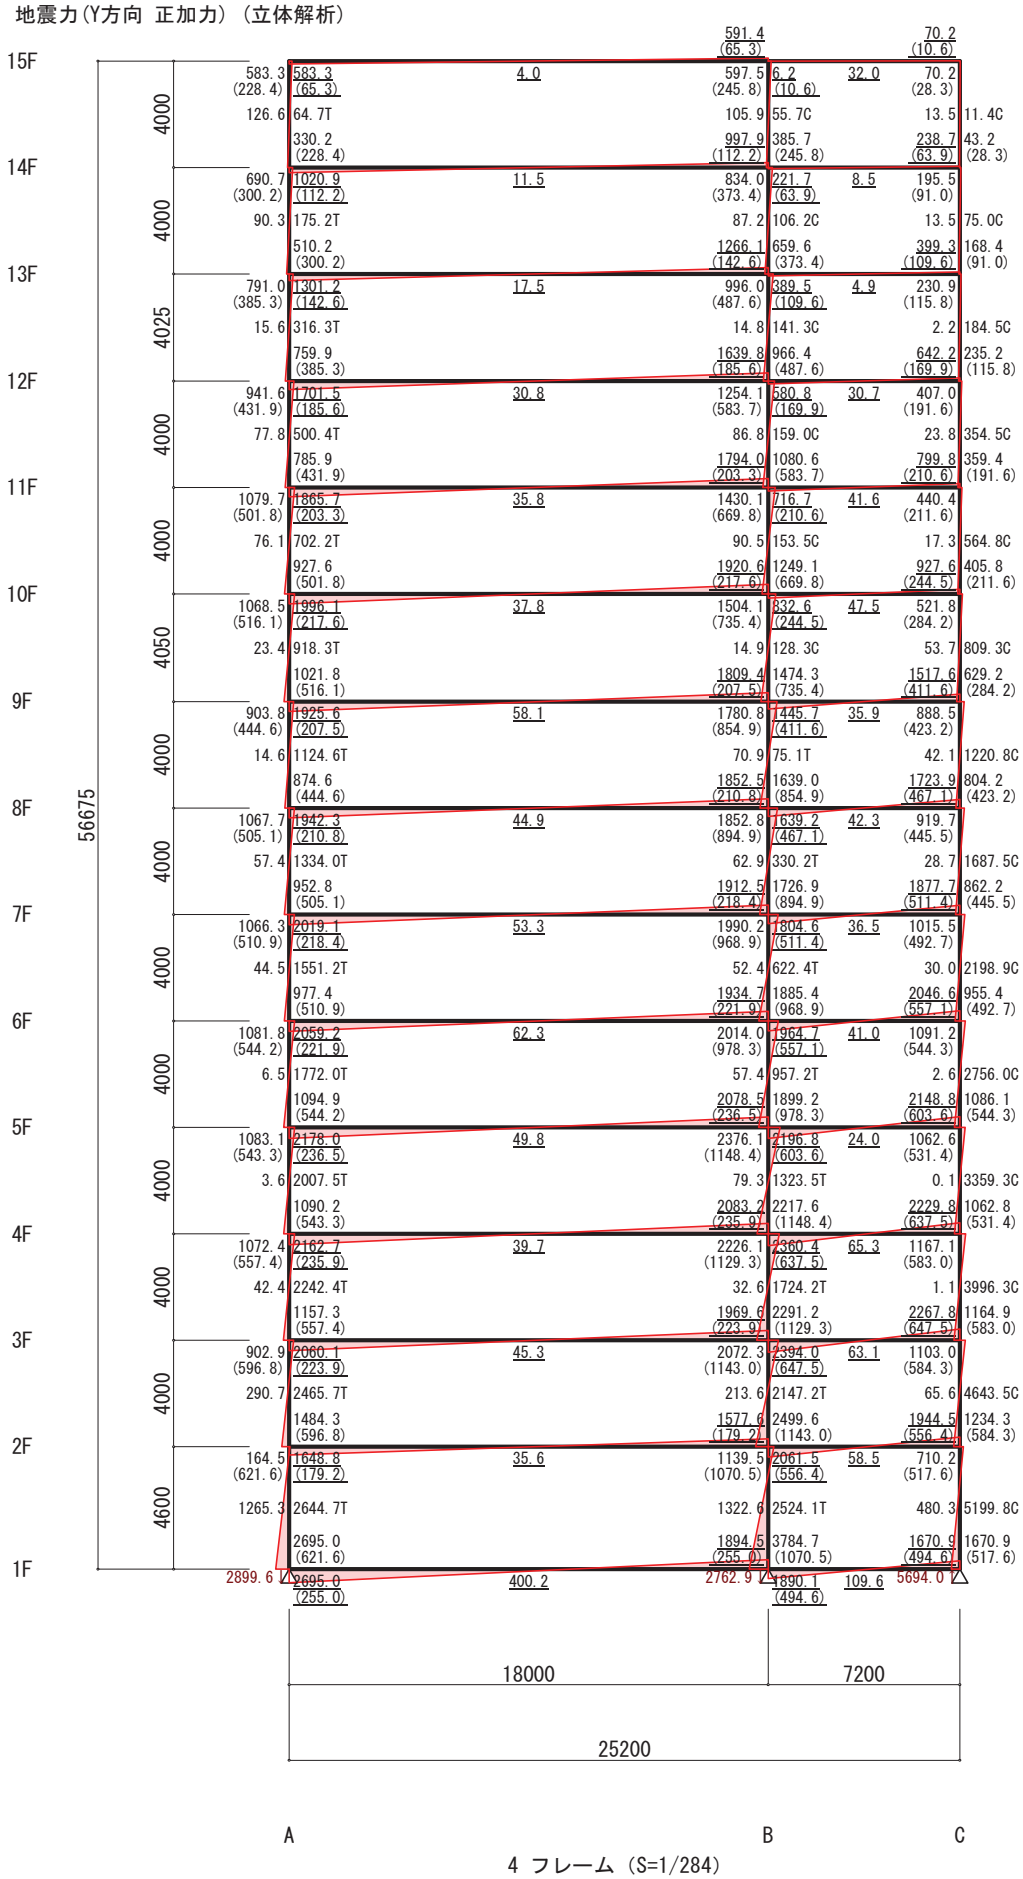


4 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

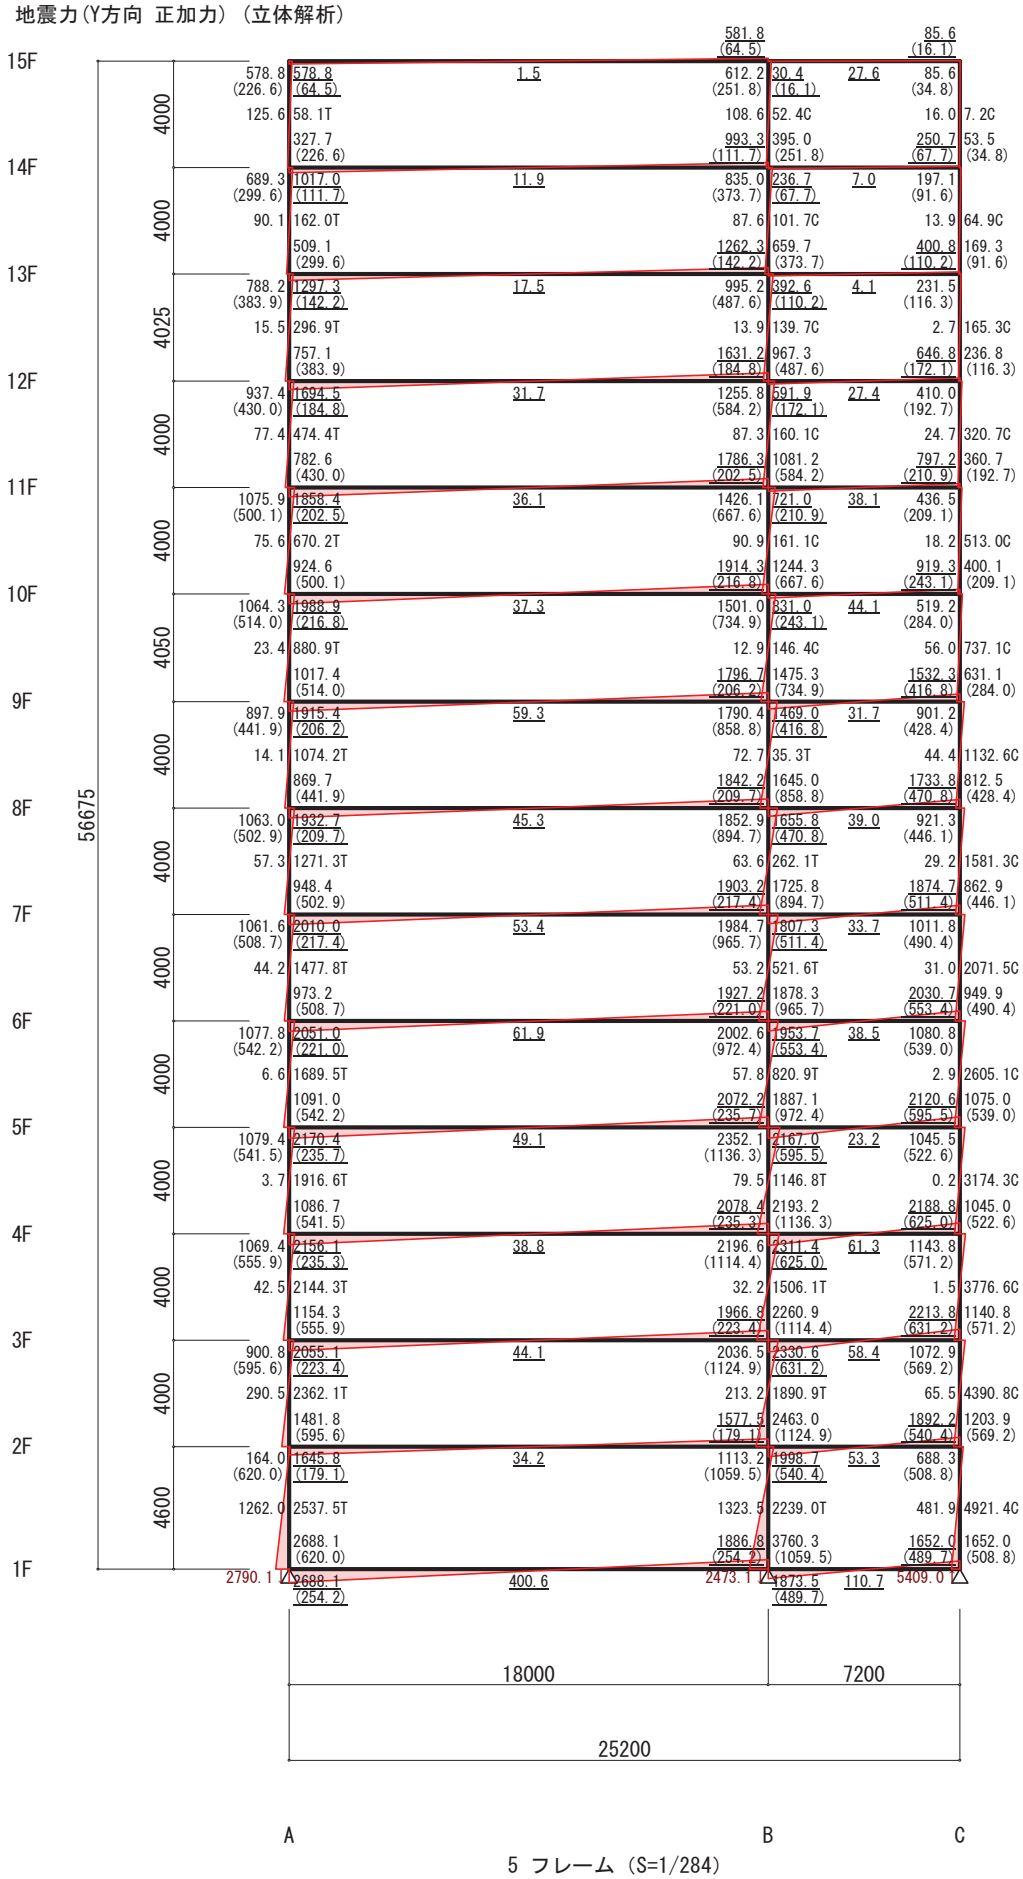


5 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

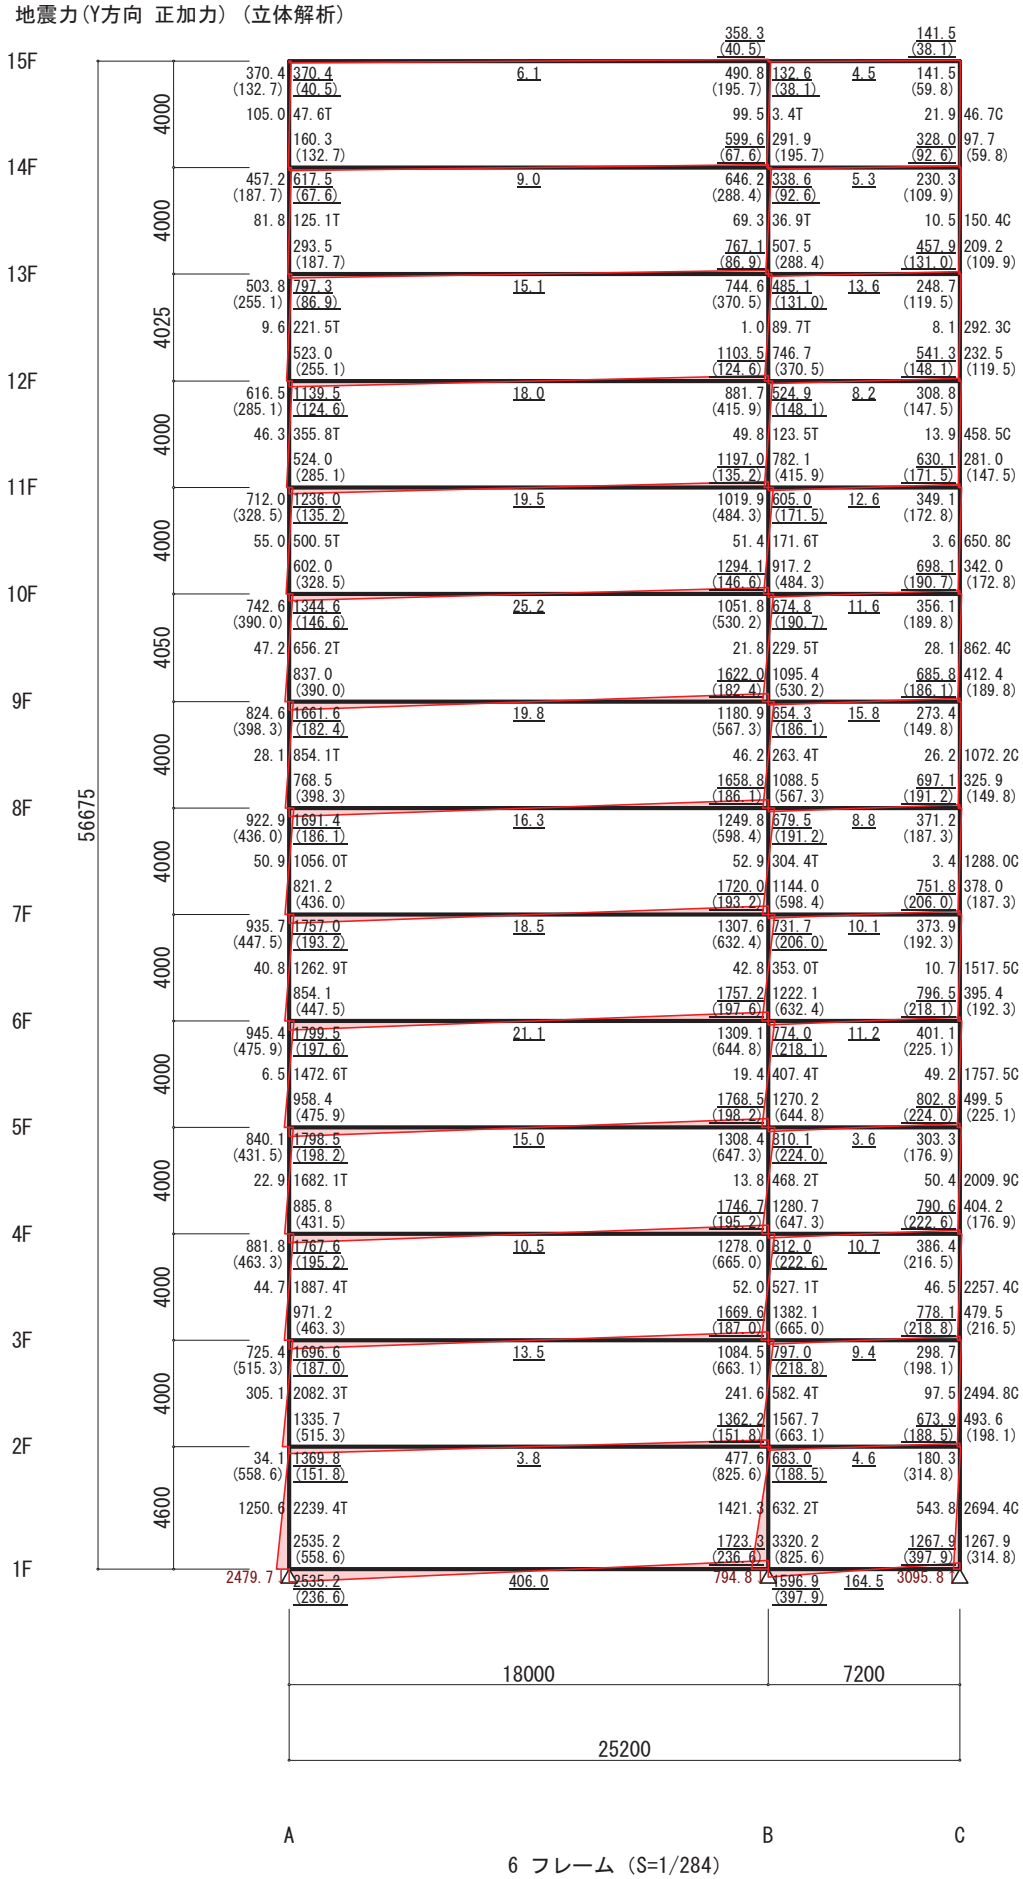


6 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

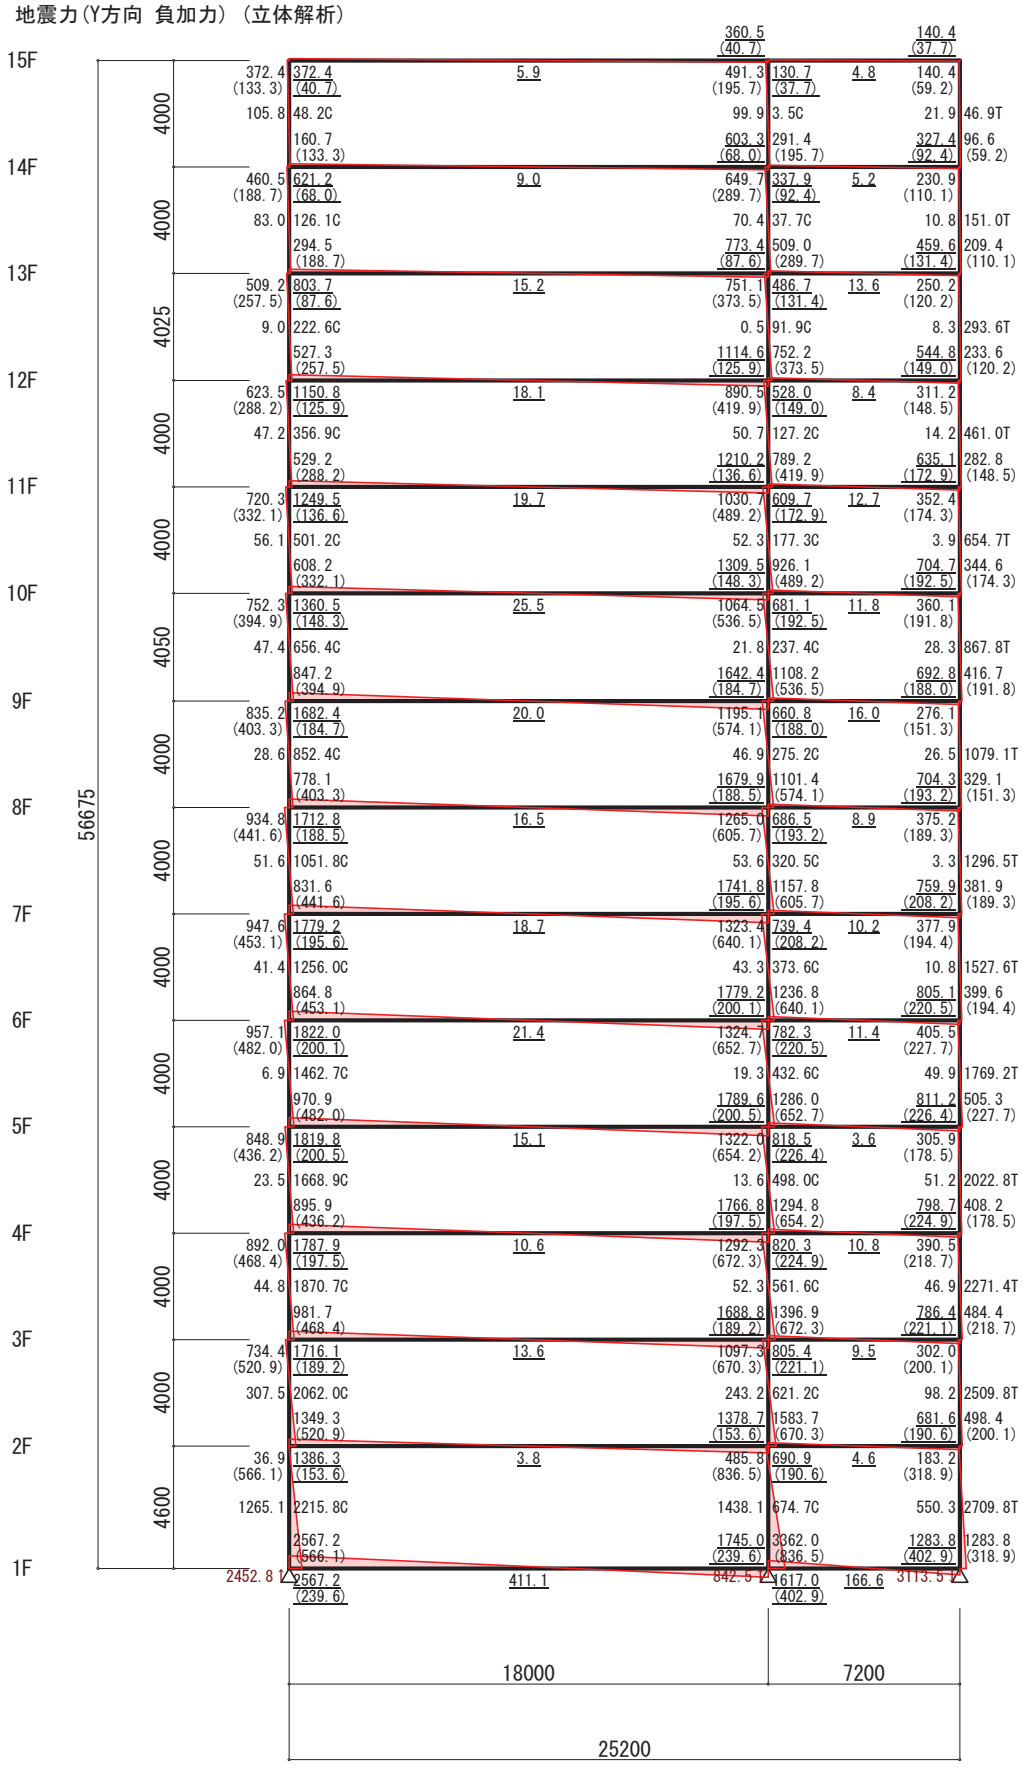


1 フレーム (S=1/284)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

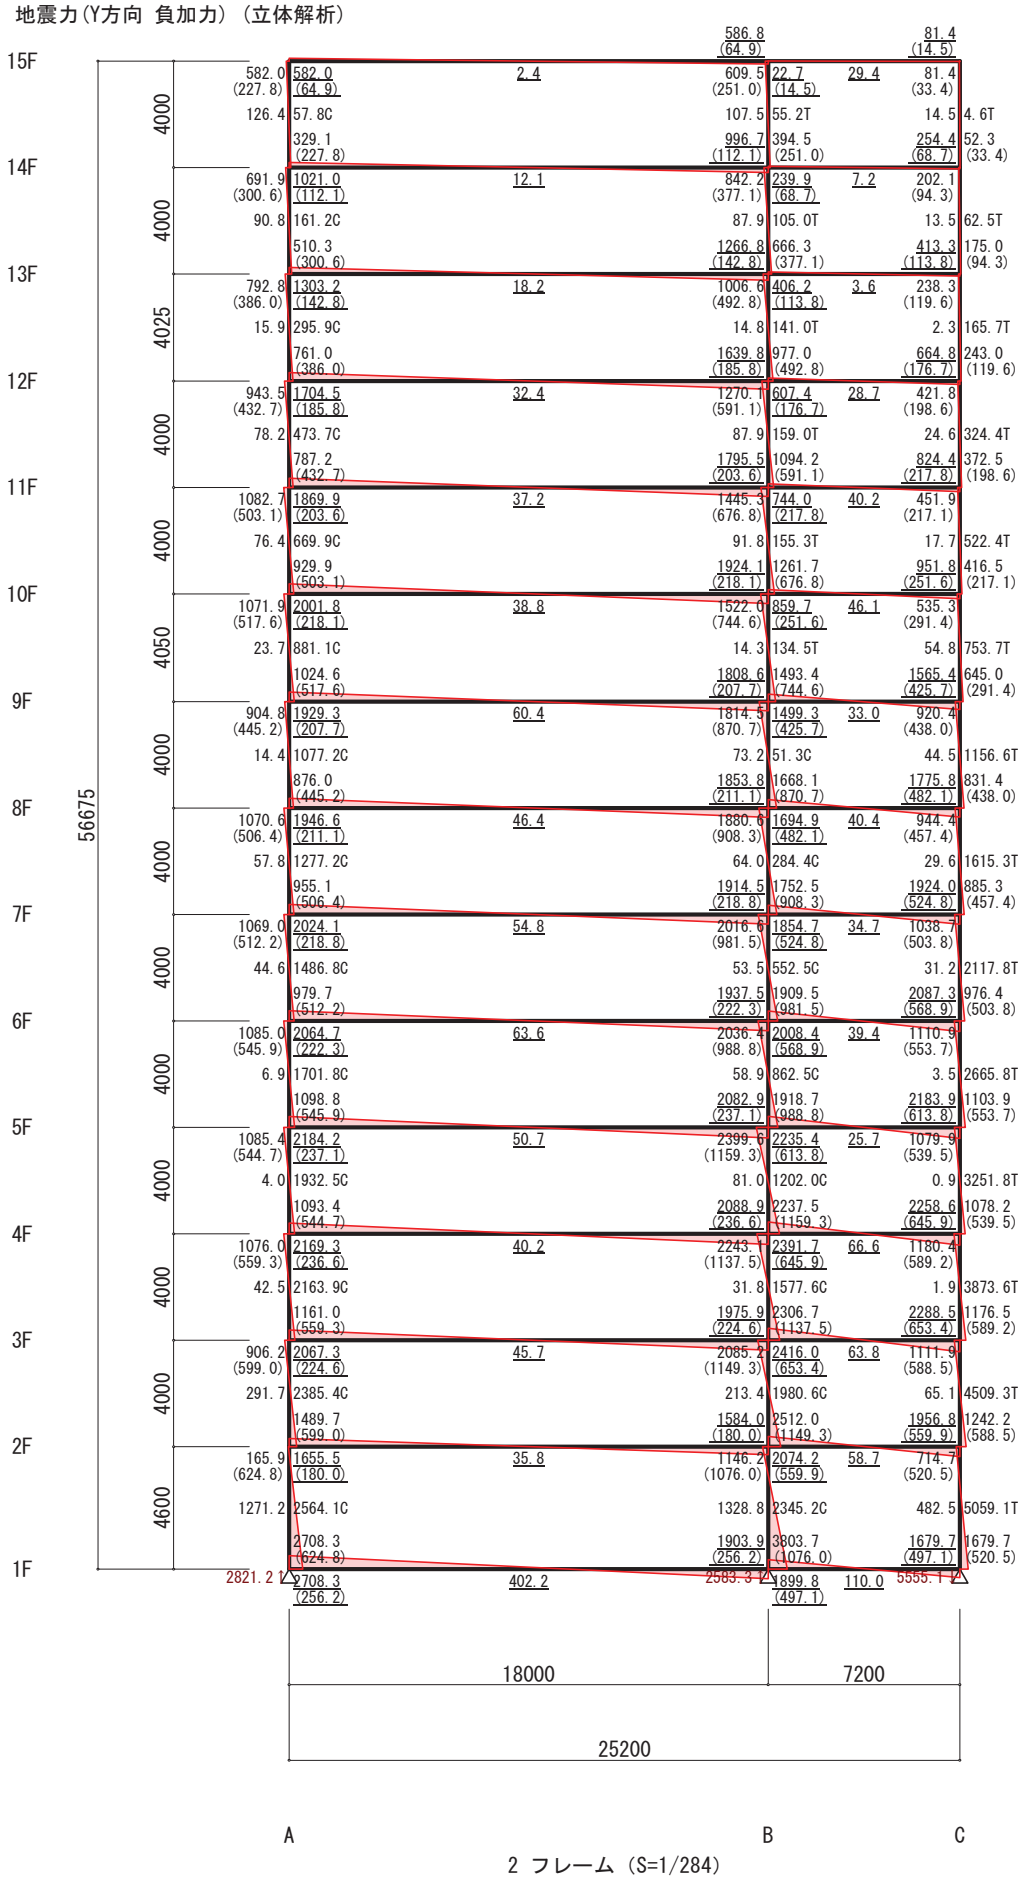


2 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

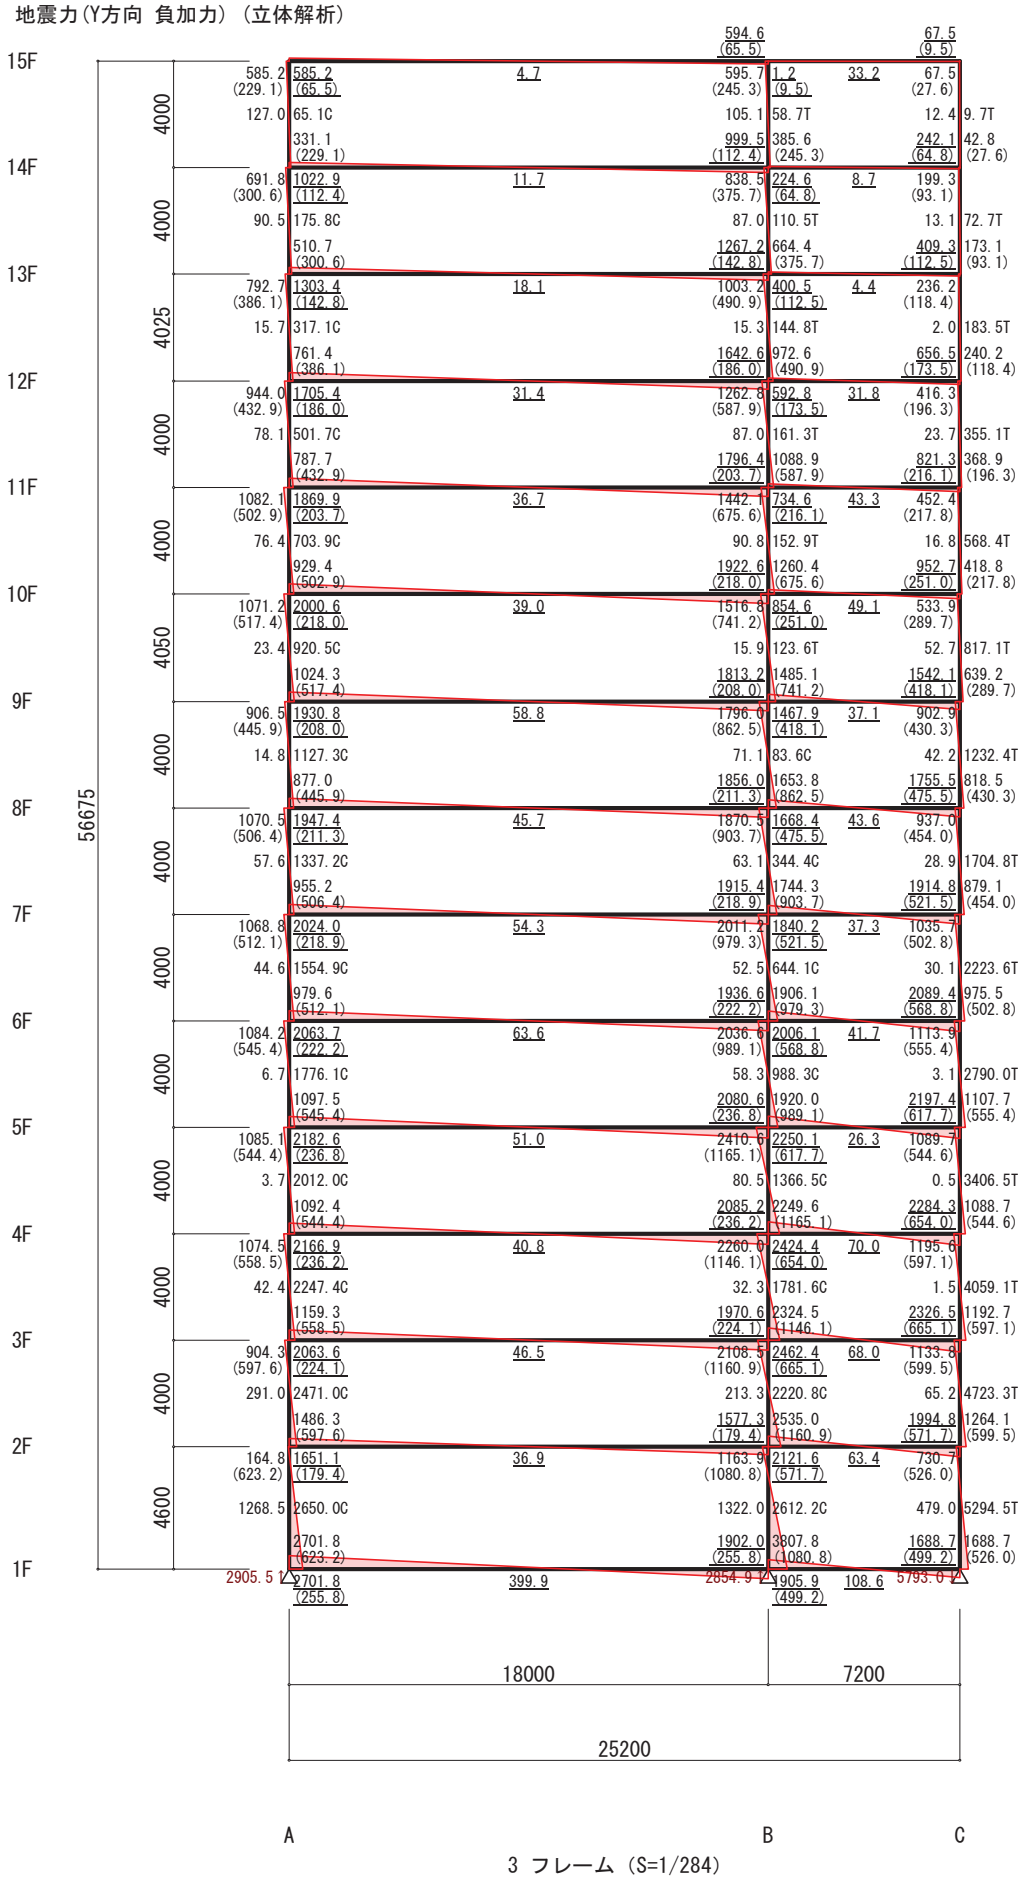


3 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

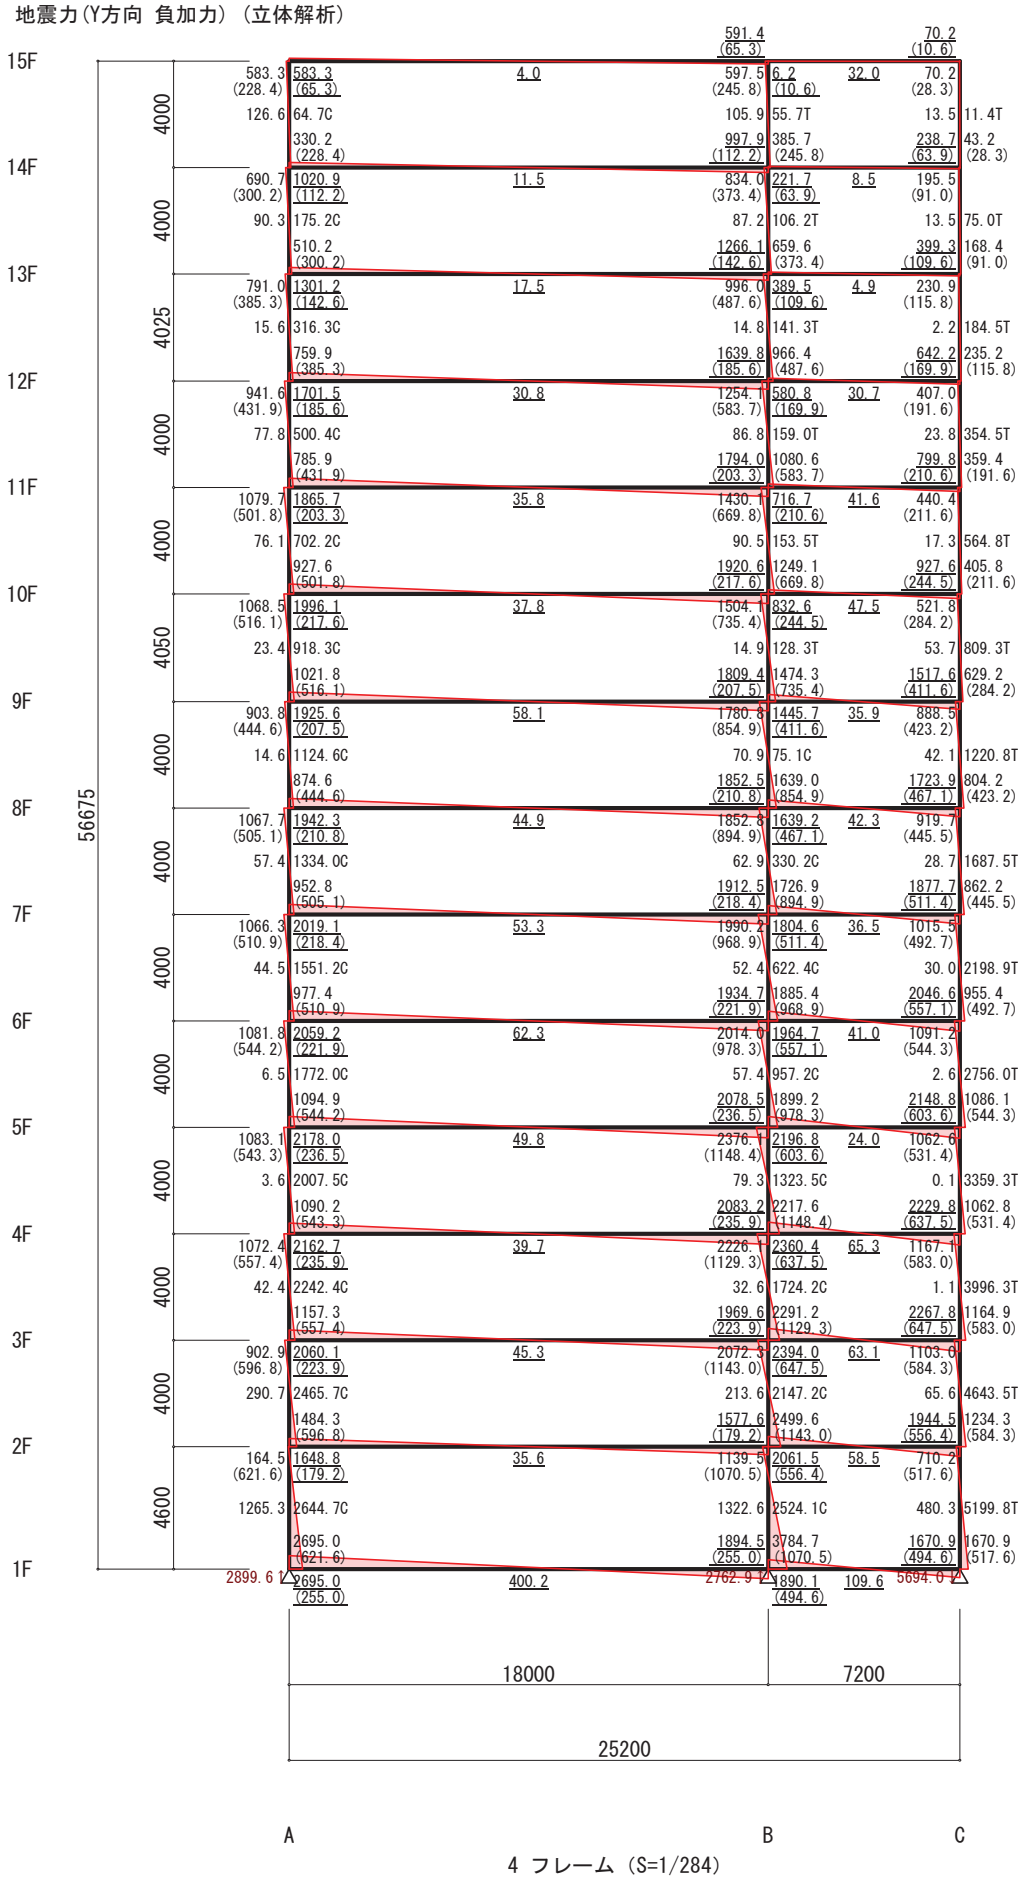


4 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

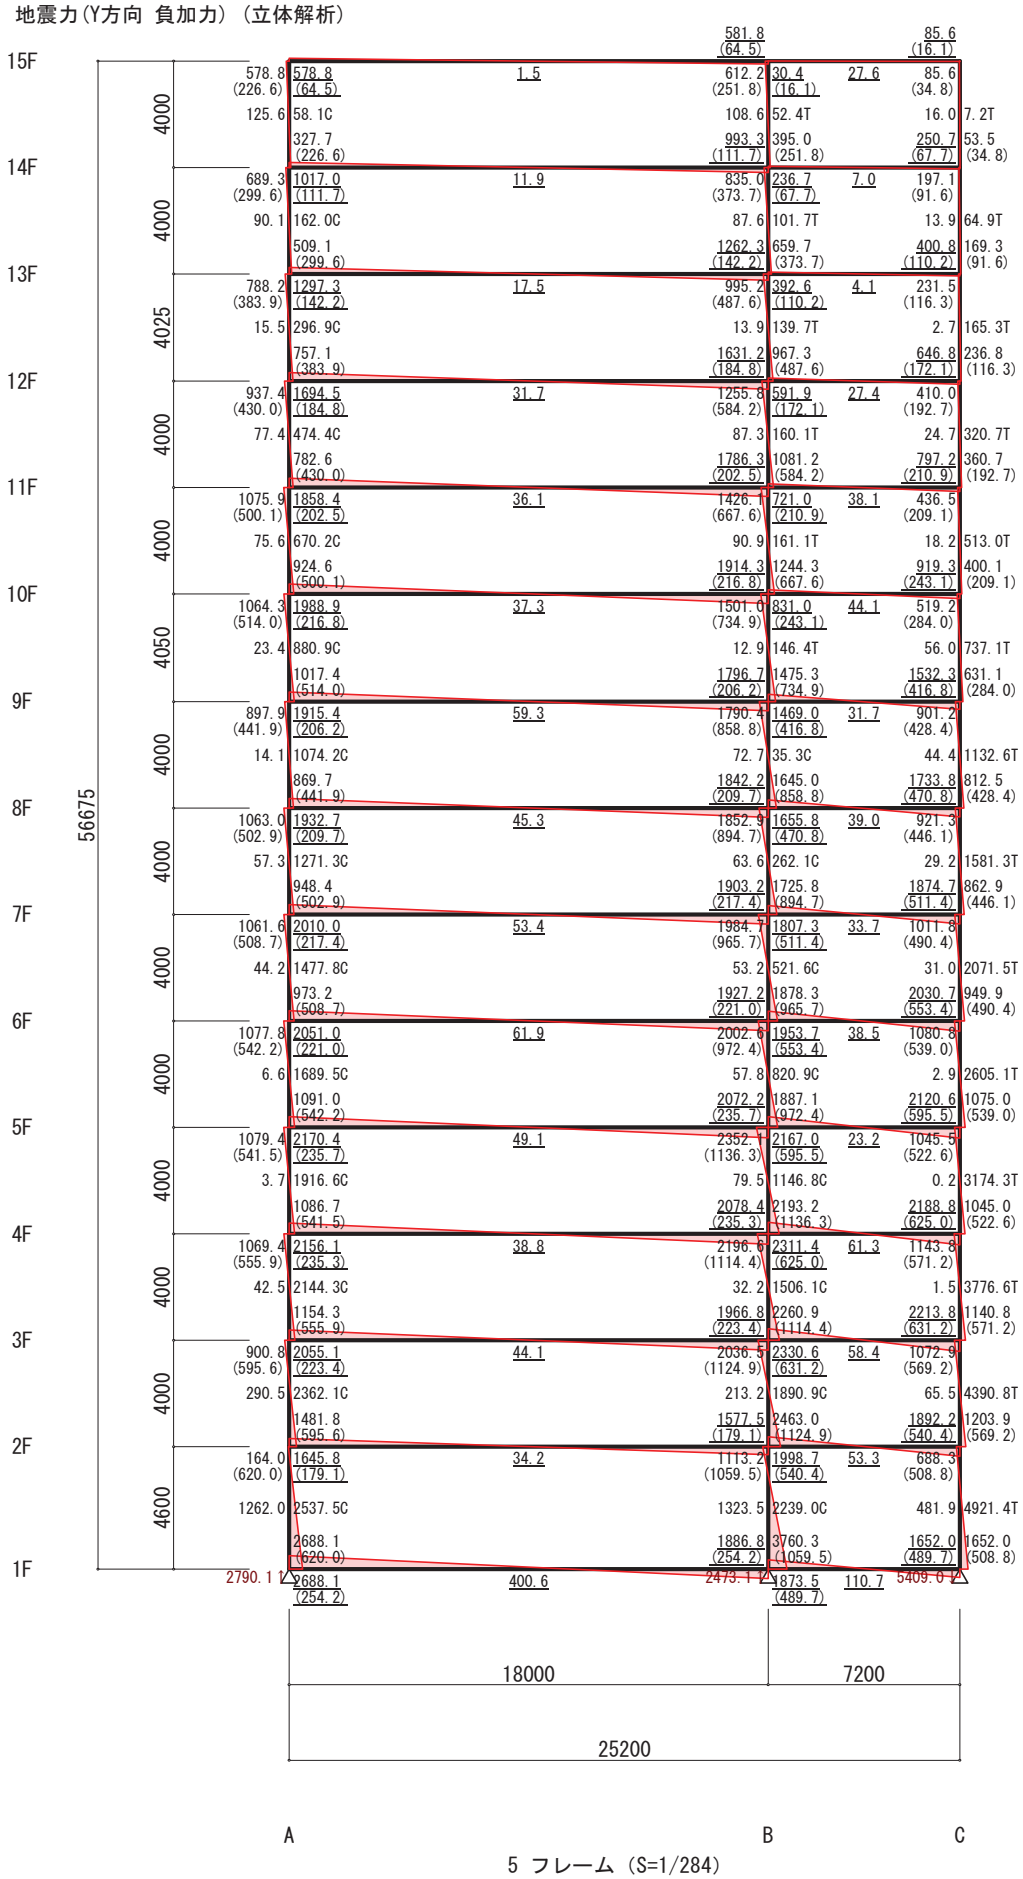

5 フレーム（S=1/284）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

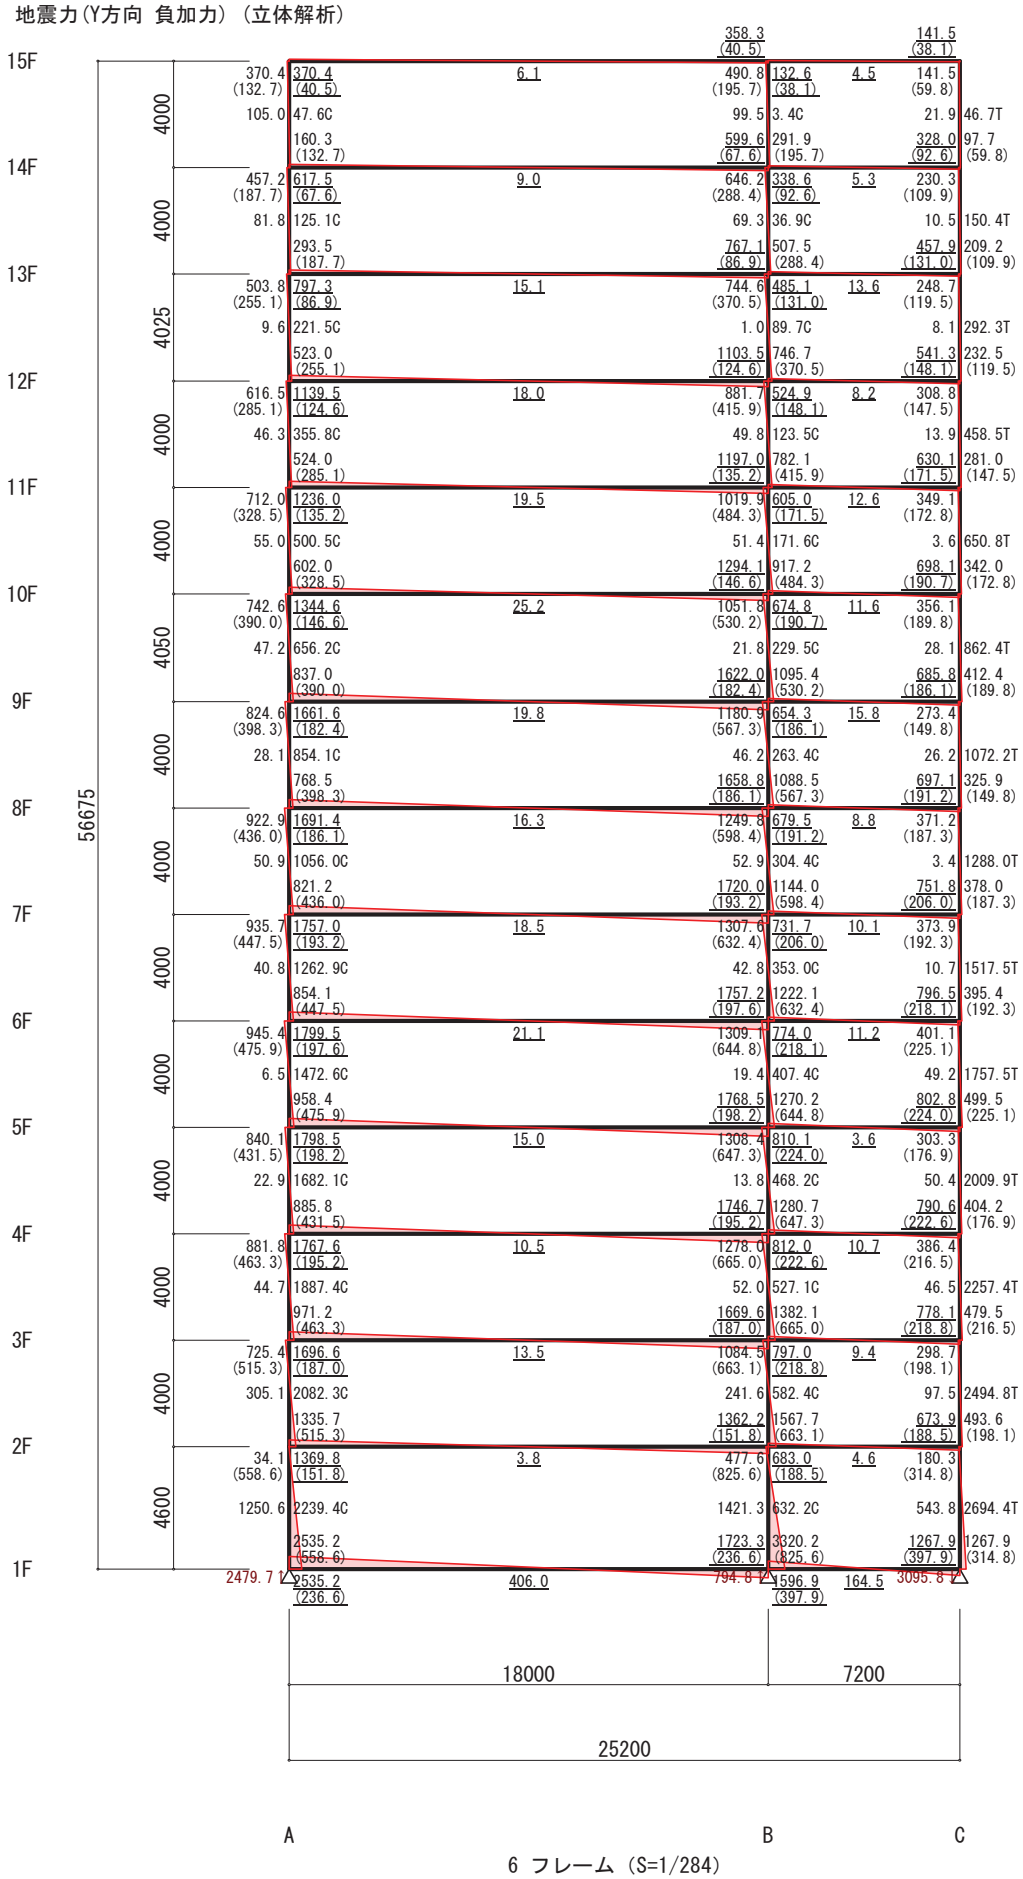

6 フレーム（S=1/284）

A-2.3 部材応力表

G.Ml　：大梁左端部モーメント　(kN･m)　　G.Mr　：大梁右端部モーメント　(kN･m)
G.Mc　：大梁中央部モーメント　(kN･m)
G.Nl　：大梁左端部軸力　(kN･m)　　G.Nr　：大梁右端部軸力　(kN)
G.Ql　：大梁左端部せん断力　(kN)　　G.Qr　：大梁右端部せん断力　(kN)
C.Mt　：柱頭モーメント　(kN･m)　　C.Mb　：柱脚モーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央モーメント　(kN･m)
C.Qt　：柱頭せん断力　(kN)　　C.Qb　：柱脚せん断力　(kN)
C.Nt　：柱頭軸力　(kN)　　C.Nb　：柱脚軸力　(kN)
W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	-144.3	-19.7	45.4	81.9	36.3	0.0	0.0
	2	3	-67.9	55.2	46.1	60.8	57.3	0.0	0.0
	3	4	-70.2	66.7	39.2	59.6	58.6	0.0	0.0
	4	5	-58.8	64.1	46.2	58.4	59.8	0.0	0.0
	5	6	17.3	141.1	45.7	37.1	81.1	0.0	0.0
14F	1	2	-198.0	-45.9	41.6	98.5	30.8	0.0	0.0
	2	3	-91.7	52.7	45.5	70.1	59.2	0.0	0.0
	3	4	-78.4	73.0	41.9	65.4	63.9	0.0	0.0
	4	5	-58.2	86.1	45.5	60.8	68.5	0.0	0.0
	5	6	41.9	193.5	41.9	32.0	97.3	0.0	0.0
13F	1	2	-182.5	-34.3	43.5	94.8	34.5	0.0	0.0
	2	3	-89.9	54.1	45.6	69.6	59.7	0.0	0.0
	3	4	-78.4	73.2	41.9	65.4	63.9	0.0	0.0
	4	5	-59.4	84.5	45.7	61.2	68.1	0.0	0.0
	5	6	30.5	178.2	43.8	35.7	93.6	0.0	0.0
12F	1	2	-180.6	-30.7	42.7	94.0	35.3	0.0	0.0
	2	3	-91.4	54.0	44.9	69.8	59.5	0.0	0.0
	3	4	-78.7	73.1	41.7	65.4	63.9	0.0	0.0
	4	5	-59.8	85.5	45.0	61.1	68.2	0.0	0.0
	5	6	26.5	175.7	43.0	36.6	92.7	0.0	0.0
11F	1	2	-175.0	-24.9	42.6	92.4	36.9	0.0	0.0
	2	3	-92.0	54.4	44.5	69.9	59.4	0.0	0.0
	3	4	-79.0	73.2	41.5	65.5	63.8	0.0	0.0
	4	5	-60.3	86.0	44.5	61.1	68.2	0.0	0.0
	5	6	20.5	170.0	42.9	38.2	91.1	0.0	0.0
10F	1	2	-167.1	-17.2	42.7	90.2	39.0	0.0	0.0
	2	3	-92.4	55.6	43.7	69.8	59.5	0.0	0.0
	3	4	-78.8	73.3	41.6	65.4	63.9	0.0	0.0
	4	5	-61.2	86.6	43.7	61.1	68.2	0.0	0.0
	5	6	12.9	162.2	43.0	40.3	89.0	0.0	0.0
9F	1	2	-244.1	-87.5	48.2	115.6	23.5	0.0	0.0
	2	3	-86.9	57.8	45.3	68.7	60.6	0.0	0.0
	3	4	-79.9	73.9	40.8	65.5	63.8	0.0	0.0
	4	5	-63.9	80.9	45.2	62.3	67.0	0.0	0.0
	5	6	79.0	234.9	48.5	26.0	113.1	0.0	0.0
8F	1	2	-250.2	-89.5	46.1	116.7	22.4	0.0	0.0
	2	3	-91.8	56.8	43.3	69.5	59.8	0.0	0.0
	3	4	-80.0	73.9	40.7	65.5	63.8	0.0	0.0
	4	5	-62.9	85.8	43.3	61.5	67.8	0.0	0.0
	5	6	80.5	240.5	46.5	25.0	114.1	0.0	0.0
7F	1	2	-223.8	-64.3	46.7	109.6	29.5	0.0	0.0
	2	3	-89.5	59.6	43.1	68.8	60.5	0.0	0.0
	3	4	-79.7	74.5	40.5	65.4	63.9	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	4	5	-65.0	84.2	43.0	62.0	67.3	0.0	0.0
	5	6	56.5	215.5	47.0	31.8	107.3	0.0	0.0
6F	1	2	-198.6	-39.8	47.1	102.7	36.4	0.0	0.0
	2	3	-87.5	62.7	42.5	68.1	61.2	0.0	0.0
	3	4	-79.4	75.1	40.4	65.3	64.0	0.0	0.0
	4	5	-67.1	83.1	42.5	62.4	66.9	0.0	0.0
	5	6	33.5	191.8	47.3	38.3	100.8	0.0	0.0
5F	1	2	-191.2	-29.6	45.7	100.2	38.9	0.0	0.0
	2	3	-88.3	64.0	41.5	68.0	61.3	0.0	0.0
	3	4	-79.4	75.6	40.2	65.2	64.1	0.0	0.0
	4	5	-67.9	84.4	41.5	62.4	66.9	0.0	0.0
	5	6	24.1	185.4	45.8	40.5	98.7	0.0	0.0
4F	1	2	-174.7	-11.4	44.8	95.4	43.7	0.0	0.0
	2	3	-87.5	66.2	40.8	67.6	61.7	0.0	0.0
	3	4	-79.3	76.1	39.9	65.1	64.2	0.0	0.0
	4	5	-69.4	84.3	40.8	62.6	66.7	0.0	0.0
	5	6	6.7	169.8	44.9	45.0	94.1	0.0	0.0
3F	1	2	-143.8	18.1	45.5	87.0	52.1	0.0	0.0
	2	3	-84.5	69.9	40.4	66.7	62.6	0.0	0.0
	3	4	-78.8	76.7	39.9	64.9	64.3	0.0	0.0
	4	5	-72.1	82.3	40.4	63.2	66.1	0.0	0.0
	5	6	-21.2	140.6	45.6	53.0	86.1	0.0	0.0
2F	1	2	-120.4	51.8	45.6	82.0	62.9	0.0	0.0
	2	3	-84.5	77.3	42.0	68.6	66.6	0.0	0.0
	3	4	-82.0	80.9	41.4	67.7	67.4	0.0	0.0
	4	5	-78.4	83.4	42.0	66.9	68.2	0.0	0.0
	5	6	-53.4	118.8	45.6	63.4	81.6	0.0	0.0
1F	1	2	-99.7	481.0	333.4	277.6	383.5	0.0	0.0
	2	3	-476.0	397.3	187.1	341.5	319.6	0.0	0.0
	3	4	-402.0	401.1	222.2	330.7	330.4	0.0	0.0
	4	5	-398.1	475.2	187.1	319.9	341.3	0.0	0.0
	5	6	-482.0	98.2	333.6	383.9	277.2	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	134.0	54.6	39.7	-26.2	26.2	0.0	0.0
	2	3	400.7	342.4	29.1	-103.2	103.2	0.0	0.0
	3	4	326.7	326.7	-0.0	-90.8	90.8	0.0	0.0
	4	5	342.3	400.5	-29.1	-103.2	103.2	0.0	0.0
	5	6	54.7	134.0	-39.7	-26.2	26.2	0.0	0.0
14F	1	2	368.3	303.3	32.5	-93.3	93.3	0.0	0.0
	2	3	688.9	655.7	16.6	-186.8	186.8	0.0	0.0
	3	4	659.7	659.8	-0.0	-183.3	183.3	0.0	0.0
	4	5	655.6	688.8	-16.6	-186.7	186.7	0.0	0.0
	5	6	303.4	368.4	-32.5	-93.3	93.3	0.0	0.0
13F	1	2	621.1	524.7	48.2	-159.1	159.1	0.0	0.0
	2	3	887.0	852.5	17.3	-241.6	241.6	0.0	0.0
	3	4	849.3	849.3	-0.0	-235.9	235.9	0.0	0.0
	4	5	852.3	886.9	-17.3	-241.6	241.6	0.0	0.0
	5	6	524.8	621.2	-48.2	-159.2	159.2	0.0	0.0
12F	1	2	795.6	690.9	52.4	-206.5	206.5	0.0	0.0
	2	3	1054.9	1022.9	16.0	-288.6	288.6	0.0	0.0
	3	4	1013.7	1013.7	-0.0	-281.6	281.6	0.0	0.0
	4	5	1022.8	1054.7	-16.0	-288.5	288.5	0.0	0.0
	5	6	691.0	795.7	-52.4	-206.5	206.5	0.0	0.0
11F	1	2	937.6	829.5	54.1	-245.4	245.4	0.0	0.0
	2	3	1198.0	1169.1	14.5	-328.8	328.8	0.0	0.0
	3	4	1153.3	1153.3	-0.0	-320.4	320.4	0.0	0.0
	4	5	1168.9	1197.9	-14.5	-328.7	328.7	0.0	0.0
	5	6	829.6	937.7	-54.1	-245.5	245.5	0.0	0.0
10F	1	2	1088.8	952.3	68.3	-283.5	283.5	0.0	0.0
	2	3	1293.2	1258.7	17.2	-354.4	354.4	0.0	0.0
	3	4	1226.4	1226.4	-0.0	-340.7	340.7	0.0	0.0
	4	5	1258.6	1293.0	-17.2	-354.4	354.4	0.0	0.0
	5	6	952.4	1089.0	-68.3	-283.5	283.5	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	1	2	1757.1	1609.0	74.1	-467.5	467.5	0.0	0.0
	2	3	1219.7	1235.0	-7.7	-340.9	340.9	0.0	0.0
	3	4	1233.8	1233.8	-0.0	-342.7	342.7	0.0	0.0
	4	5	1234.9	1219.6	7.7	-340.9	340.9	0.0	0.0
	5	6	1609.2	1757.3	-74.0	-467.6	467.6	0.0	0.0
8F	1	2	1869.0	1741.7	63.7	-501.5	501.5	0.0	0.0
	2	3	1262.2	1261.6	0.3	-350.5	350.5	0.0	0.0
	3	4	1236.1	1236.1	-0.0	-343.4	343.4	0.0	0.0
	4	5	1261.5	1262.0	-0.3	-350.5	350.5	0.0	0.0
	5	6	1741.9	1869.2	-63.7	-501.5	501.5	0.0	0.0
7F	1	2	2026.5	1889.9	68.3	-543.9	543.9	0.0	0.0
	2	3	1307.5	1314.9	-3.7	-364.2	364.2	0.0	0.0
	3	4	1289.9	1289.9	-0.0	-358.3	358.3	0.0	0.0
	4	5	1314.8	1307.3	3.7	-364.2	364.2	0.0	0.0
	5	6	1890.0	2026.6	-68.3	-544.0	544.0	0.0	0.0
6F	1	2	2170.8	2023.7	73.6	-582.6	582.6	0.0	0.0
	2	3	1327.3	1340.6	-6.7	-370.5	370.5	0.0	0.0
	3	4	1317.3	1317.3	-0.0	-365.9	365.9	0.0	0.0
	4	5	1340.5	1327.2	6.7	-370.5	370.5	0.0	0.0
	5	6	2023.8	2171.0	-73.6	-582.6	582.6	0.0	0.0
5F	1	2	2294.4	2186.8	53.8	-622.4	622.4	0.0	0.0
	2	3	1380.0	1393.0	-6.5	-385.1	385.1	0.0	0.0
	3	4	1367.5	1367.5	-0.0	-379.9	379.9	0.0	0.0
	4	5	1393.0	1379.9	6.5	-385.1	385.1	0.0	0.0
	5	6	2186.9	2294.5	-53.8	-622.4	622.4	0.0	0.0
4F	1	2	2368.1	2288.8	39.7	-646.8	646.8	0.0	0.0
	2	3	1372.6	1386.1	-6.7	-383.2	383.2	0.0	0.0
	3	4	1364.0	1364.1	-0.0	-378.9	378.9	0.0	0.0
	4	5	1386.1	1372.6	6.7	-383.1	383.1	0.0	0.0
	5	6	2288.8	2368.2	-39.7	-646.8	646.8	0.0	0.0
3F	1	2	2402.4	2317.6	42.4	-655.6	655.6	0.0	0.0
	2	3	1302.6	1319.9	-8.7	-364.2	364.2	0.0	0.0
	3	4	1308.6	1308.6	-0.0	-363.5	363.5	0.0	0.0
	4	5	1319.9	1302.5	8.7	-364.2	364.2	0.0	0.0
	5	6	2317.7	2402.5	-42.4	-655.6	655.6	0.0	0.0
2F	1	2	2039.0	1978.2	30.4	-557.9	557.9	0.0	0.0
	2	3	1056.8	1080.0	-11.6	-296.8	296.8	0.0	0.0
	3	4	1085.6	1085.6	-0.0	-301.6	301.6	0.0	0.0
	4	5	1080.0	1056.8	11.6	-296.8	296.8	0.0	0.0
	5	6	1978.2	2039.0	-30.4	-557.9	557.9	0.0	0.0
1F	1	2	2741.5	1912.1	414.7	-646.3	646.3	0.0	0.0
	2	3	1380.9	1461.1	-40.1	-394.7	394.7	0.0	0.0
	3	4	1517.9	1517.9	0.0	-421.6	421.6	0.0	0.0
	4	5	1461.1	1380.9	40.1	-394.7	394.7	0.0	0.0
	5	6	1912.1	2741.5	-414.7	-646.3	646.3	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	-134.0	-54.6	-39.7	26.2	-26.2	0.0	0.0
	2	3	-400.7	-342.4	-29.1	103.2	-103.2	0.0	0.0
	3	4	-326.7	-326.7	0.0	90.8	-90.8	0.0	0.0
	4	5	-342.3	-400.5	29.1	103.2	-103.2	0.0	0.0
	5	6	-54.7	-134.0	39.7	26.2	-26.2	0.0	0.0
14F	1	2	-368.3	-303.3	-32.5	93.3	-93.3	0.0	0.0
	2	3	-688.9	-655.7	-16.6	186.8	-186.8	0.0	0.0
	3	4	-659.7	-659.8	0.0	183.3	-183.3	0.0	0.0
	4	5	-655.6	-688.8	16.6	186.7	-186.7	0.0	0.0
	5	6	-303.4	-368.4	32.5	93.3	-93.3	0.0	0.0
13F	1	2	-621.1	-524.7	-48.2	159.1	-159.1	0.0	0.0
	2	3	-887.0	-852.5	-17.3	241.6	-241.6	0.0	0.0
	3	4	-849.3	-849.3	0.0	235.9	-235.9	0.0	0.0
	4	5	-852.3	-886.9	17.3	241.6	-241.6	0.0	0.0
	5	6	-524.8	-621.2	48.2	159.2	-159.2	0.0	0.0
12F	1	2	-795.6	-690.9	-52.4	206.5	-206.5	0.0	0.0
	2	3	-1054.9	-1022.9	-16.0	288.6	-288.6	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	3	4	-1013.7	-1013.7	0.0	281.6	-281.6	0.0	0.0
	4	5	-1022.8	-1054.7	16.0	288.5	-288.5	0.0	0.0
	5	6	-691.0	-795.7	52.4	206.5	-206.5	0.0	0.0
11F	1	2	-937.6	-829.5	-54.1	245.4	-245.4	0.0	0.0
	2	3	-1198.0	-1169.1	-14.5	328.8	-328.8	0.0	0.0
	3	4	-1153.3	-1153.3	0.0	320.4	-320.4	0.0	0.0
	4	5	-1168.9	-1197.9	14.5	328.7	-328.7	0.0	0.0
	5	6	-829.6	-937.7	54.1	245.5	-245.5	0.0	0.0
10F	1	2	-1088.8	-952.3	-68.3	283.5	-283.5	0.0	0.0
	2	3	-1293.2	-1258.7	-17.2	354.4	-354.4	0.0	0.0
	3	4	-1226.4	-1226.4	0.0	340.7	-340.7	0.0	0.0
	4	5	-1258.6	-1293.0	17.2	354.4	-354.4	0.0	0.0
	5	6	-952.4	-1089.0	68.3	283.5	-283.5	0.0	0.0
9F	1	2	-1757.1	-1609.0	-74.1	467.5	-467.5	0.0	0.0
	2	3	-1219.7	-1235.0	7.7	340.9	-340.9	0.0	0.0
	3	4	-1233.8	-1233.8	0.0	342.7	-342.7	0.0	0.0
	4	5	-1234.9	-1219.6	-7.7	340.9	-340.9	0.0	0.0
	5	6	-1609.2	-1757.3	74.0	467.6	-467.6	0.0	0.0
8F	1	2	-1869.0	-1741.7	-63.7	501.5	-501.5	0.0	0.0
	2	3	-1262.2	-1261.6	-0.3	350.5	-350.5	0.0	0.0
	3	4	-1236.1	-1236.1	0.0	343.4	-343.4	0.0	0.0
	4	5	-1261.5	-1262.0	0.3	350.5	-350.5	0.0	0.0
	5	6	-1741.9	-1869.2	63.7	501.5	-501.5	0.0	0.0
7F	1	2	-2026.5	-1889.9	-68.3	543.9	-543.9	0.0	0.0
	2	3	-1307.5	-1314.9	3.7	364.2	-364.2	0.0	0.0
	3	4	-1289.9	-1289.9	0.0	358.3	-358.3	0.0	0.0
	4	5	-1314.8	-1307.3	-3.7	364.2	-364.2	0.0	0.0
	5	6	-1890.0	-2026.6	68.3	544.0	-544.0	0.0	0.0
6F	1	2	-2170.8	-2023.7	-73.6	582.6	-582.6	0.0	0.0
	2	3	-1327.3	-1340.6	6.7	370.5	-370.5	0.0	0.0
	3	4	-1317.3	-1317.3	0.0	365.9	-365.9	0.0	0.0
	4	5	-1340.5	-1327.2	-6.7	370.5	-370.5	0.0	0.0
	5	6	-2023.8	-2171.0	73.6	582.6	-582.6	0.0	0.0
5F	1	2	-2294.4	-2186.8	-53.8	622.4	-622.4	0.0	0.0
	2	3	-1380.0	-1393.0	6.5	385.1	-385.1	0.0	0.0
	3	4	-1367.5	-1367.5	0.0	379.9	-379.9	0.0	0.0
	4	5	-1393.0	-1379.9	-6.5	385.1	-385.1	0.0	0.0
	5	6	-2186.9	-2294.5	53.8	622.4	-622.4	0.0	0.0
4F	1	2	-2368.1	-2288.8	-39.7	646.8	-646.8	0.0	0.0
	2	3	-1372.6	-1386.1	6.7	383.2	-383.2	0.0	0.0
	3	4	-1364.0	-1364.1	0.0	378.9	-378.9	0.0	0.0
	4	5	-1386.1	-1372.6	-6.7	383.1	-383.1	0.0	0.0
	5	6	-2288.8	-2368.2	39.7	646.8	-646.8	0.0	0.0
3F	1	2	-2402.4	-2317.6	-42.4	655.6	-655.6	0.0	0.0
	2	3	-1302.6	-1319.9	8.7	364.2	-364.2	0.0	0.0
	3	4	-1308.6	-1308.6	0.0	363.5	-363.5	0.0	0.0
	4	5	-1319.9	-1302.5	-8.7	364.2	-364.2	0.0	0.0
	5	6	-2317.7	-2402.5	42.4	655.6	-655.6	0.0	0.0
2F	1	2	-2039.0	-1978.2	-30.4	557.9	-557.9	0.0	0.0
	2	3	-1056.8	-1080.0	11.6	296.8	-296.8	0.0	0.0
	3	4	-1085.6	-1085.6	0.0	301.6	-301.6	0.0	0.0
	4	5	-1080.0	-1056.8	-11.6	296.8	-296.8	0.0	0.0
	5	6	-1978.2	-2039.0	30.4	557.9	-557.9	0.0	0.0
1F	1	2	-2741.5	-1912.1	-414.7	646.3	-646.3	0.0	0.0
	2	3	-1380.9	-1461.1	40.1	394.7	-394.7	0.0	0.0
	3	4	-1517.9	-1517.9	-0.0	421.6	-421.6	0.0	0.0
	4	5	-1461.1	-1380.9	-40.1	394.7	-394.7	0.0	0.0
	5	6	-1912.1	-2741.5	414.7	646.3	-646.3	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	144.3	112.3	-16.0	-64.1	64.1	-399.9	399.9
		2	87.6	74.5	-6.5	-40.5	40.5	-586.3	586.3
		3	15.0	13.5	-0.7	-7.1	7.1	-606.8	606.8
		4	-7.9	-7.5	0.2	3.9	-3.9	-606.7	606.7

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	5	-81.3	-69.2	6.1	37.6	-37.6	-586.1	586.1
		6	-141.1	-109.7	15.7	62.7	-62.7	-399.5	399.5
13F	14F	1	85.7	88.8	1.6	-43.6	43.6	-848.1	848.1
		2	63.1	61.9	-0.6	-31.2	31.2	-1114.6	1114.6
		3	12.3	12.0	-0.2	-6.1	6.1	-1159.3	1159.3
		4	-7.3	-7.0	0.2	3.6	-3.6	-1159.3	1159.3
		5	-58.8	-57.6	0.6	29.1	-29.1	-1114.3	1114.3
		6	-83.8	-86.9	-1.5	42.7	-42.7	-846.9	846.9
12F	13F	1	93.6	88.5	-2.6	-45.3	45.3	-1291.9	1291.9
		2	62.2	59.5	-1.4	-30.2	30.2	-1644.0	1644.0
		3	12.3	11.8	-0.2	-6.0	6.0	-1709.9	1709.9
		4	-6.7	-6.6	0.1	3.3	-3.3	-1710.1	1710.1
		5	-57.4	-54.9	1.2	27.9	-27.9	-1643.5	1643.5
		6	-91.3	-86.4	2.4	44.1	-44.1	-1290.1	1290.1
11F	12F	1	92.1	89.9	-1.1	-45.5	45.5	-1746.1	1746.1
		2	62.6	60.9	-0.9	-30.9	30.9	-2184.9	2184.9
		3	12.9	12.5	-0.2	-6.4	6.4	-2271.1	2271.1
		4	-6.7	-6.5	0.1	3.3	-3.3	-2271.5	2271.5
		5	-57.1	-55.4	0.8	28.1	-28.1	-2184.5	2184.5
		6	-89.3	-87.2	1.1	44.1	-44.1	-1743.6	1743.6
10F	11F	1	85.1	83.4	-0.9	-42.1	42.1	-2201.4	2201.4
		2	56.0	53.9	-1.1	-27.5	27.5	-2730.2	2730.2
		3	12.1	12.3	0.1	-6.1	6.1	-2835.2	2835.2
		4	-6.5	-6.6	-0.0	3.3	-3.3	-2835.7	2835.7
		5	-51.1	-48.9	1.1	25.0	-25.0	-2729.9	2729.9
		6	-82.9	-81.1	0.9	41.0	-41.0	-2198.1	2198.1
9F	10F	1	83.7	87.1	1.7	-42.2	42.2	-2653.4	2653.4
		2	55.7	60.3	2.3	-28.7	28.7	-3275.7	3275.7
		3	10.9	9.8	-0.5	-5.1	5.1	-3397.3	3397.3
		4	-5.5	-4.4	0.5	2.5	-2.5	-3398.0	3398.0
		5	-50.7	-55.0	-2.1	26.1	-26.1	-3275.4	3275.4
		6	-81.1	-83.8	-1.4	40.7	-40.7	-2649.6	2649.6
8F	9F	1	157.0	132.5	-12.3	-72.4	72.4	-3141.5	3141.5
		2	114.0	96.7	-8.6	-52.7	52.7	-3810.2	3810.2
		3	12.2	12.6	0.2	-6.2	6.2	-3966.8	3966.8
		4	-5.5	-5.6	-0.0	2.8	-2.8	-3967.8	3967.8
		5	-105.0	-88.4	8.3	48.3	-48.3	-3811.5	3811.5
		6	-151.1	-126.9	12.1	69.5	-69.5	-3136.3	3136.3
7F	8F	1	117.7	111.0	-3.4	-57.2	57.2	-3634.4	3634.4
		2	84.6	78.4	-3.1	-40.8	40.8	-4348.4	4348.4
		3	10.6	11.1	0.2	-5.4	5.4	-4539.5	4539.5
		4	-5.4	-4.9	0.3	2.6	-2.6	-4540.6	4540.6
		5	-77.9	-71.2	3.3	37.3	-37.3	-4351.1	4351.1
		6	-113.6	-106.3	3.6	55.0	-55.0	-3627.8	3627.8
6F	7F	1	112.8	104.7	-4.1	-54.4	54.4	-4118.1	4118.1
		2	75.4	68.4	-3.5	-36.0	36.0	-4890.3	4890.3
		3	9.1	9.6	0.3	-4.7	4.7	-5110.0	5110.0
		4	-4.6	-4.1	0.3	2.2	-2.2	-5111.2	5111.2
		5	-69.5	-62.1	3.7	32.9	-32.9	-4894.3	4894.3
		6	-109.2	-100.4	4.4	52.4	-52.4	-4110.3	4110.3
5F	6F	1	93.9	79.0	-7.5	-43.2	43.2	-4592.9	4592.9
		2	58.9	49.5	-4.7	-27.1	27.1	-5435.5	5435.5
		3	7.1	7.1	-0.0	-3.6	3.6	-5677.9	5677.9
		4	-3.8	-2.9	0.4	1.7	-1.7	-5679.4	5679.4
		5	-54.6	-44.7	4.9	24.8	-24.8	-5440.6	5440.6
		6	-91.4	-75.7	7.9	41.8	-41.8	-4584.2	4584.2
4F	5F	1	112.3	93.2	-9.5	-51.4	51.4	-5068.1	5068.1
		2	68.4	55.9	-6.2	-31.1	31.1	-5988.5	5988.5
		3	8.3	8.0	-0.1	-4.1	4.1	-6251.5	6251.5
		4	-4.8	-3.4	0.7	2.0	-2.0	-6253.1	6253.1
		5	-63.8	-50.5	6.7	28.6	-28.6	-5994.5	5994.5
		6	-109.7	-89.4	10.2	49.8	-49.8	-5058.5	5058.5
3F	4F	1	81.5	76.8	-2.4	-39.6	39.6	-5541.5	5541.5
		2	43.1	37.0	-3.0	-20.0	20.0	-6548.8	6548.8
		3	5.1	5.9	0.4	-2.7	2.7	-6828.2	6828.2

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	4	-3.3	-2.3	0.5	1.4	-1.4	-6829.8	6829.8
		5	-40.5	-32.8	3.9	18.3	-18.3	-6555.4	6555.4
		6	-80.4	-73.8	3.3	38.5	-38.5	-5531.2	5531.2
2F	3F	1	67.0	52.9	-7.1	-30.0	30.0	-6004.1	6004.1
		2	29.5	25.7	-1.9	-13.8	13.8	-7113.0	7113.0
		3	3.0	2.9	-0.0	-1.5	1.5	-7401.9	7401.9
		4	-2.3	-0.3	1.0	0.7	-0.7	-7403.5	7403.5
		5	-28.3	-22.8	2.8	12.8	-12.8	-7120.1	7120.1
		6	-66.8	-50.6	8.1	29.3	-29.3	-5993.3	5993.3
1F	2F	1	67.6	99.7	16.0	-36.4	36.4	-6471.7	6471.7
		2	7.0	-5.0	-6.0	-0.4	0.4	-7686.3	7686.3
		3	1.8	4.7	1.5	-1.4	1.4	-7978.6	7978.6
		4	-2.1	-3.0	-0.4	1.1	-1.1	-7980.3	7980.3
		5	-7.2	6.8	7.0	0.1	-0.1	-7693.7	7693.7
		6	-68.2	-98.2	-15.0	36.2	-36.2	-6460.7	6460.7

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	-134.0	-33.4	50.3	41.8	-41.8	30.6	-30.6
		2	-455.2	-329.0	63.1	196.1	-196.1	80.0	-80.0
		3	-669.1	-506.8	81.2	294.0	-294.0	-11.5	11.5
		4	-669.0	-506.7	81.2	293.9	-293.9	11.6	-11.6
		5	-455.2	-329.0	63.1	196.1	-196.1	-80.2	80.2
		6	-134.0	-33.4	50.3	41.9	-41.9	-30.6	30.6
13F	14F	1	-334.9	-203.1	65.9	134.5	-134.5	130.5	-130.5
		2	-663.2	-561.9	50.6	306.3	-306.3	179.2	-179.2
		3	-808.7	-705.6	51.6	378.6	-378.6	-13.2	13.2
		4	-808.7	-705.5	51.6	378.5	-378.5	13.2	-13.2
		5	-663.1	-561.9	50.6	306.3	-306.3	-179.3	179.3
		6	-334.9	-203.2	65.9	134.5	-134.5	-130.4	130.4
12F	13F	1	-417.9	-333.0	42.5	186.6	-186.6	297.5	-297.5
		2	-849.8	-770.0	39.9	402.4	-402.4	268.5	-268.5
		3	-996.2	-911.2	42.5	473.9	-473.9	-16.7	16.7
		4	-996.1	-911.2	42.5	473.9	-473.9	16.7	-16.7
		5	-849.8	-770.0	39.9	402.4	-402.4	-268.6	268.6
		6	-418.0	-333.1	42.5	186.6	-186.6	-297.5	297.5
11F	12F	1	-462.6	-389.8	36.4	213.1	-213.1	510.1	-510.1
		2	-975.7	-907.7	34.0	470.9	-470.9	354.8	-354.8
		3	-1125.4	-1053.0	36.2	544.6	-544.6	-22.4	22.4
		4	-1125.3	-1053.0	36.2	544.6	-544.6	22.4	-22.4
		5	-975.7	-907.7	34.0	470.9	-470.9	-355.0	355.0
		6	-462.7	-389.8	36.4	213.1	-213.1	-510.1	510.1
10F	11F	1	-547.8	-460.3	43.8	252.0	-252.0	758.2	-758.2
		2	-1119.8	-1073.5	23.1	548.3	-548.3	439.5	-439.5
		3	-1269.4	-1231.1	19.1	625.1	-625.1	-30.4	30.4
		4	-1269.3	-1231.1	19.1	625.1	-625.1	30.5	-30.5
		5	-1119.8	-1073.5	23.1	548.3	-548.3	-439.8	439.8
		6	-547.9	-460.4	43.8	252.1	-252.1	-758.2	758.2
9F	10F	1	-628.5	-842.6	-107.0	363.2	-363.2	1045.9	-1045.9
		2	-1172.0	-1294.1	-61.0	608.9	-608.9	513.0	-513.0
		3	-1254.0	-1305.3	-25.7	631.9	-631.9	-43.3	43.3
		4	-1253.9	-1305.2	-25.7	631.9	-631.9	43.4	-43.4
		5	-1172.0	-1294.1	-61.1	608.9	-608.9	-513.3	513.3
		6	-628.6	-842.6	-107.0	363.3	-363.3	-1045.8	1045.8
8F	9F	1	-914.5	-842.7	35.9	439.3	-439.3	1522.1	-1522.1
		2	-1534.6	-1403.5	65.6	734.5	-734.5	390.6	-390.6
		3	-1163.6	-1219.6	-28.0	595.8	-595.8	-40.0	40.0
		4	-1163.5	-1219.6	-28.0	595.8	-595.8	40.3	-40.3
		5	-1534.7	-1403.5	65.6	734.6	-734.6	-391.2	391.2
		6	-914.6	-842.8	35.9	439.4	-439.4	-1522.0	1522.0
7F	8F	1	-1026.3	-927.8	49.2	488.5	-488.5	2034.1	-2034.1
		2	-1600.3	-1482.0	59.2	770.6	-770.6	245.1	-245.1
		3	-1278.1	-1291.3	-6.6	642.3	-642.3	-45.2	45.2
		4	-1278.1	-1291.2	-6.6	642.3	-642.3	45.5	-45.5
		5	-1600.4	-1482.0	59.2	770.6	-770.6	-245.8	245.8

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	6	-1026.4	-927.9	49.2	488.6	-488.6	-2034.0	2034.0
6F	7F	1	-1098.6	-1014.3	42.2	528.2	-528.2	2589.0	-2589.0
		2	-1715.4	-1610.4	52.5	831.4	-831.4	71.1	-71.1
		3	-1313.5	-1353.2	-19.9	666.7	-666.7	-49.0	49.0
		4	-1313.4	-1353.2	-19.9	666.6	-666.6	49.4	-49.4
		5	-1715.4	-1610.4	52.5	831.5	-831.5	-72.0	72.0
		6	-1098.7	-1014.4	42.2	528.3	-528.3	-2589.0	2589.0
5F	6F	1	-1156.5	-1169.9	-6.7	581.6	-581.6	3181.4	-3181.4
		2	-1740.5	-1670.6	35.0	852.8	-852.8	-135.9	135.9
		3	-1304.7	-1397.6	-46.5	675.6	-675.6	-51.8	51.8
		4	-1304.6	-1397.6	-46.5	675.6	-675.6	52.2	-52.2
		5	-1740.6	-1670.6	35.0	852.8	-852.8	134.8	-134.8
		6	-1156.6	-1170.0	-6.7	581.6	-581.6	-3181.4	3181.4
4F	5F	1	-1124.5	-1140.3	-7.9	566.2	-566.2	3812.3	-3812.3
		2	-1896.2	-1798.7	48.7	923.7	-923.7	-368.2	368.2
		3	-1362.9	-1436.2	-36.6	699.8	-699.8	-55.3	55.3
		4	-1362.9	-1436.1	-36.6	699.8	-699.8	55.6	-55.6
		5	-1896.2	-1798.7	48.8	923.7	-923.7	367.2	-367.2
		6	-1124.6	-1140.4	-7.9	566.2	-566.2	-3812.4	3812.4
3F	4F	1	-1227.8	-1271.2	-21.7	624.7	-624.7	4467.5	-4467.5
		2	-1862.7	-1885.2	-11.3	937.0	-937.0	-626.7	626.7
		3	-1314.0	-1481.9	-83.9	699.0	-699.0	-57.8	57.8
		4	-1314.0	-1481.9	-83.9	699.0	-699.0	57.9	-57.9
		5	-1862.7	-1885.2	-11.3	937.0	-937.0	625.6	-625.6
		6	-1227.8	-1271.2	-21.7	624.8	-624.8	-4467.6	4467.6
2F	3F	1	-1131.2	-1582.4	-225.6	678.4	-678.4	5131.8	-5131.8
		2	-1735.0	-2092.9	-179.0	957.0	-957.0	-912.5	912.5
		3	-1146.6	-1619.2	-236.3	691.5	-691.5	-56.7	56.7
		4	-1146.6	-1619.2	-236.3	691.4	-691.4	56.7	-56.7
		5	-1735.0	-2092.9	-179.0	957.0	-957.0	911.4	-911.4
		6	-1131.3	-1582.4	-225.6	678.4	-678.4	-5131.9	5131.9
1F	2F	1	-456.7	-2741.5	-1142.4	695.2	-695.2	5697.3	-5697.3
		2	-942.1	-3293.0	-1175.4	920.7	-920.7	-1168.7	1168.7
		3	-546.5	-2978.9	-1216.2	766.4	-766.4	-50.2	50.2
		4	-546.5	-2978.9	-1216.2	766.4	-766.4	50.1	-50.1
		5	-942.1	-3293.0	-1175.4	920.7	-920.7	1167.7	-1167.7
		6	-456.7	-2741.5	-1142.4	695.2	-695.2	-5697.4	5697.4

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	134.0	33.4	-50.3	-41.8	41.8	-30.6	30.6
		2	455.2	329.0	-63.1	-196.1	196.1	-80.0	80.0
		3	669.1	506.8	-81.2	-294.0	294.0	11.5	-11.5
		4	669.0	506.7	-81.2	-293.9	293.9	-11.6	11.6
		5	455.2	329.0	-63.1	-196.1	196.1	80.2	-80.2
		6	134.0	33.4	-50.3	-41.9	41.9	30.6	-30.6
13F	14F	1	334.9	203.1	-65.9	-134.5	134.5	-130.5	130.5
		2	663.2	561.9	-50.6	-306.3	306.3	-179.2	179.2
		3	808.7	705.6	-51.6	-378.6	378.6	13.2	-13.2
		4	808.7	705.5	-51.6	-378.5	378.5	-13.2	13.2
		5	663.1	561.9	-50.6	-306.3	306.3	179.3	-179.3
		6	334.9	203.2	-65.9	-134.5	134.5	130.4	-130.4
12F	13F	1	417.9	333.0	-42.5	-186.6	186.6	-297.5	297.5
		2	849.8	770.0	-39.9	-402.4	402.4	-268.5	268.5
		3	996.2	911.2	-42.5	-473.9	473.9	16.7	-16.7
		4	996.1	911.2	-42.5	-473.9	473.9	-16.7	16.7
		5	849.8	770.0	-39.9	-402.4	402.4	268.6	-268.6
		6	418.0	333.1	-42.5	-186.6	186.6	297.5	-297.5
11F	12F	1	462.6	389.8	-36.4	-213.1	213.1	-510.1	510.1
		2	975.7	907.7	-34.0	-470.9	470.9	-354.8	354.8
		3	1125.4	1053.0	-36.2	-544.6	544.6	22.4	-22.4
		4	1125.3	1053.0	-36.2	-544.6	544.6	-22.4	22.4
		5	975.7	907.7	-34.0	-470.9	470.9	355.0	-355.0
		6	462.7	389.8	-36.4	-213.1	213.1	510.1	-510.1
10F	11F	1	547.8	460.3	-43.8	-252.0	252.0	-758.2	758.2

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	2	1119.8	1073.5	-23.1	-548.3	548.3	-439.5	439.5
		3	1269.4	1231.1	-19.1	-625.1	625.1	30.4	-30.4
		4	1269.3	1231.1	-19.1	-625.1	625.1	-30.5	30.5
		5	1119.8	1073.5	-23.1	-548.3	548.3	439.8	-439.8
		6	547.9	460.4	-43.8	-252.1	252.1	758.2	-758.2
9F	10F	1	628.5	842.6	107.0	-363.2	363.2	-1045.9	1045.9
		2	1172.0	1294.1	61.0	-608.9	608.9	-513.0	513.0
		3	1254.0	1305.3	25.7	-631.9	631.9	43.3	-43.3
		4	1253.9	1305.2	25.7	-631.9	631.9	-43.4	43.4
		5	1172.0	1294.1	61.1	-608.9	608.9	513.3	-513.3
		6	628.6	842.6	107.0	-363.3	363.3	1045.8	-1045.8
8F	9F	1	914.5	842.7	-35.9	-439.3	439.3	-1522.1	1522.1
		2	1534.6	1403.5	-65.6	-734.5	734.5	-390.6	390.6
		3	1163.6	1219.6	28.0	-595.8	595.8	40.0	-40.0
		4	1163.5	1219.6	28.0	-595.8	595.8	-40.3	40.3
		5	1534.7	1403.5	-65.6	-734.6	734.6	391.2	-391.2
		6	914.6	842.8	-35.9	-439.4	439.4	1522.0	-1522.0
7F	8F	1	1026.3	927.8	-49.2	-488.5	488.5	-2034.1	2034.1
		2	1600.3	1482.0	-59.2	-770.6	770.6	-245.1	245.1
		3	1278.1	1291.3	6.6	-642.3	642.3	45.2	-45.2
		4	1278.1	1291.2	6.6	-642.3	642.3	-45.5	45.5
		5	1600.4	1482.0	-59.2	-770.6	770.6	245.8	-245.8
		6	1026.4	927.9	-49.2	-488.6	488.6	2034.0	-2034.0
6F	7F	1	1098.6	1014.3	-42.2	-528.2	528.2	-2589.0	2589.0
		2	1715.4	1610.4	-52.5	-831.4	831.4	-71.1	71.1
		3	1313.5	1353.2	19.9	-666.7	666.7	49.0	-49.0
		4	1313.4	1353.2	19.9	-666.6	666.6	-49.4	49.4
		5	1715.4	1610.4	-52.5	-831.5	831.5	72.0	-72.0
		6	1098.7	1014.4	-42.2	-528.3	528.3	2589.0	-2589.0
5F	6F	1	1156.5	1169.9	6.7	-581.6	581.6	-3181.4	3181.4
		2	1740.5	1670.6	-35.0	-852.8	852.8	135.9	-135.9
		3	1304.7	1397.6	46.5	-675.6	675.6	51.8	-51.8
		4	1304.6	1397.6	46.5	-675.6	675.6	-52.2	52.2
		5	1740.6	1670.6	-35.0	-852.8	852.8	-134.8	134.8
		6	1156.6	1170.0	6.7	-581.6	581.6	3181.4	-3181.4
4F	5F	1	1124.5	1140.3	7.9	-566.2	566.2	-3812.3	3812.3
		2	1896.2	1798.7	-48.7	-923.7	923.7	368.2	-368.2
		3	1362.9	1436.2	36.6	-699.8	699.8	55.3	-55.3
		4	1362.9	1436.1	36.6	-699.8	699.8	-55.6	55.6
		5	1896.2	1798.7	-48.8	-923.7	923.7	-367.2	367.2
		6	1124.6	1140.4	7.9	-566.2	566.2	3812.4	-3812.4
3F	4F	1	1227.8	1271.2	21.7	-624.7	624.7	-4467.5	4467.5
		2	1862.7	1885.2	11.3	-937.0	937.0	626.7	-626.7
		3	1314.0	1481.9	83.9	-699.0	699.0	57.8	-57.8
		4	1314.0	1481.9	83.9	-699.0	699.0	-57.9	57.9
		5	1862.7	1885.2	11.3	-937.0	937.0	-625.6	625.6
		6	1227.8	1271.2	21.7	-624.8	624.8	4467.6	-4467.6
2F	3F	1	1131.2	1582.4	225.6	-678.4	678.4	-5131.8	5131.8
		2	1735.0	2092.9	179.0	-957.0	957.0	912.5	-912.5
		3	1146.6	1619.2	236.3	-691.5	691.5	56.7	-56.7
		4	1146.6	1619.2	236.3	-691.4	691.4	-56.7	56.7
		5	1735.0	2092.9	179.0	-957.0	957.0	-911.4	911.4
		6	1131.3	1582.4	225.6	-678.4	678.4	5131.9	-5131.9
1F	2F	1	456.7	2741.5	1142.4	-695.2	695.2	-5697.3	5697.3
		2	942.1	3293.0	1175.4	-920.7	920.7	1168.7	-1168.7
		3	546.5	2978.9	1216.2	-766.4	766.4	50.2	-50.2
		4	546.5	2978.9	1216.2	-766.4	766.4	-50.1	50.1
		5	942.1	3293.0	1175.4	-920.7	920.7	-1167.7	1167.7
		6	456.7	2741.5	1142.4	-695.2	695.2	5697.4	-5697.4

==========

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	-179.3	-11.6	62.9	106.6	53.6	0.0	0.0
	2	3	-99.1	64.8	64.8	84.9	75.3	0.0	0.0
	3	4	-73.6	106.6	56.6	75.5	84.7	0.0	0.0
	4	5	-68.1	106.7	59.3	74.8	85.5	0.0	0.0
	5	6	-2.5	167.0	61.9	57.3	103.0	0.0	0.0
14F	1	2	-231.8	-73.9	41.9	108.2	23.3	0.0	0.0
	2	3	-103.5	37.0	50.6	75.0	56.5	0.0	0.0
	3	4	-53.5	96.6	45.8	59.8	71.8	0.0	0.0
	4	5	-34.9	111.8	47.5	55.1	76.5	0.0	0.0
	5	6	55.5	214.1	41.5	28.3	103.2	0.0	0.0
13F	1	2	-209.1	-57.6	45.1	102.8	28.7	0.0	0.0
	2	3	-102.1	38.4	50.6	74.6	56.9	0.0	0.0
	3	4	-54.4	95.3	46.0	60.1	71.5	0.0	0.0
	4	5	-37.6	109.8	47.2	55.7	75.8	0.0	0.0
	5	6	39.9	192.4	44.6	33.5	98.0	0.0	0.0
12F	1	2	-205.7	-51.9	44.0	101.5	30.0	0.0	0.0
	2	3	-103.8	38.7	49.6	74.8	56.7	0.0	0.0
	3	4	-54.8	95.7	45.6	60.1	71.4	0.0	0.0
	4	5	-37.6	111.2	46.4	55.5	76.0	0.0	0.0
	5	6	34.3	188.9	43.6	34.8	96.8	0.0	0.0
11F	1	2	-197.9	-43.9	43.9	99.4	32.2	0.0	0.0
	2	3	-104.7	39.5	48.8	74.8	56.7	0.0	0.0
	3	4	-55.7	95.6	45.2	60.2	71.3	0.0	0.0
	4	5	-38.4	111.6	45.8	55.6	75.9	0.0	0.0
	5	6	26.8	181.4	43.6	36.9	94.7	0.0	0.0
10F	1	2	-187.2	-33.5	44.0	96.4	35.1	0.0	0.0
	2	3	-104.4	41.9	47.7	74.5	57.1	0.0	0.0
	3	4	-56.5	94.7	45.3	60.5	71.1	0.0	0.0
	4	5	-40.8	111.1	44.9	56.0	75.5	0.0	0.0
	5	6	17.7	172.0	43.7	39.4	92.1	0.0	0.0
9F	1	2	-272.1	-112.1	49.7	124.0	17.3	0.0	0.0
	2	3	-97.3	45.9	49.3	72.9	58.6	0.0	0.0
	3	4	-56.7	97.3	43.9	60.1	71.4	0.0	0.0
	4	5	-41.3	107.1	46.7	56.6	74.9	0.0	0.0
	5	6	88.1	249.6	48.9	23.8	117.6	0.0	0.0
8F	1	2	-278.1	-113.8	47.5	125.1	16.2	0.0	0.0
	2	3	-102.7	45.9	46.6	73.6	57.9	0.0	0.0
	3	4	-57.3	97.6	43.4	60.2	71.4	0.0	0.0
	4	5	-40.1	112.2	44.7	55.8	75.8	0.0	0.0
	5	6	90.9	256.2	47.0	22.5	118.9	0.0	0.0
7F	1	2	-247.2	-84.2	48.2	116.7	24.6	0.0	0.0
	2	3	-99.4	50.1	46.1	72.6	58.9	0.0	0.0
	3	4	-59.9	95.6	43.1	60.8	70.7	0.0	0.0
	4	5	-45.2	107.7	44.4	57.1	74.5	0.0	0.0
	5	6	64.2	228.2	47.7	30.1	111.3	0.0	0.0
6F	1	2	-218.2	-56.1	48.6	108.8	32.6	0.0	0.0
	2	3	-96.4	54.6	45.4	71.6	60.0	0.0	0.0
	3	4	-62.8	93.2	42.9	61.5	70.0	0.0	0.0
	4	5	-50.7	103.3	43.9	58.5	73.1	0.0	0.0
	5	6	39.0	202.0	48.2	37.2	104.1	0.0	0.0
5F	1	2	-210.0	-45.0	47.2	106.1	35.2	0.0	0.0
	2	3	-96.9	57.0	43.9	71.3	60.2	0.0	0.0
	3	4	-64.9	92.2	42.3	62.0	69.6	0.0	0.0
	4	5	-53.1	102.8	42.9	58.9	72.7	0.0	0.0
	5	6	29.6	195.1	46.9	39.5	101.9	0.0	0.0
4F	1	2	-191.2	-24.5	46.4	100.6	40.7	0.0	0.0
	2	3	-95.2	60.9	42.8	70.5	61.0	0.0	0.0
	3	4	-67.7	90.4	41.8	62.6	68.9	0.0	0.0
	4	5	-57.2	100.0	42.3	59.8	71.7	0.0	0.0
	5	6	11.8	178.8	46.2	44.2	97.1	0.0	0.0
3F	1	2	-155.6	9.3	47.2	91.0	50.4	0.0	0.0
	2	3	-90.6	66.6	42.3	69.1	62.4	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	3	4	-71.2	87.2	41.7	63.6	68.0	0.0	0.0
	4	5	-64.1	93.9	41.9	61.6	69.9	0.0	0.0
	5	6	-18.4	146.8	47.1	52.8	88.5	0.0	0.0
2F	1	2	-125.4	43.8	45.1	82.0	59.3	0.0	0.0
	2	3	-85.1	72.7	42.0	67.5	64.0	0.0	0.0
	3	4	-75.2	83.9	41.3	64.6	67.0	0.0	0.0
	4	5	-71.4	86.8	41.7	63.6	67.9	0.0	0.0
	5	6	-49.0	120.3	45.0	60.8	80.6	0.0	0.0
1F	1	2	-103.8	534.7	380.8	297.1	416.8	0.0	0.0
	2	3	-530.0	442.6	213.8	369.1	344.8	0.0	0.0
	3	4	-445.8	447.7	253.4	356.7	357.2	0.0	0.0
	4	5	-441.3	530.4	214.3	344.6	369.4	0.0	0.0
	5	6	-535.0	103.5	380.8	416.9	297.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	181.2	84.7	48.3	-36.9	36.9	0.0	0.0
	2	3	454.4	387.9	33.3	-117.0	117.0	0.0	0.0
	3	4	372.4	370.3	1.1	-103.2	103.2	0.0	0.0
	4	5	396.8	464.1	-33.7	-119.6	119.6	0.0	0.0
	5	6	79.4	178.2	-49.4	-35.8	35.8	0.0	0.0
14F	1	2	470.5	386.8	41.9	-119.1	119.1	0.0	0.0
	2	3	796.5	757.5	19.5	-215.8	215.8	0.0	0.0
	3	4	763.6	762.5	0.6	-212.0	212.0	0.0	0.0
	4	5	768.7	808.1	-19.7	-219.0	219.0	0.0	0.0
	5	6	381.9	466.8	-42.4	-117.9	117.9	0.0	0.0
13F	1	2	756.6	634.4	61.1	-193.2	193.2	0.0	0.0
	2	3	1016.9	977.2	19.9	-277.0	277.0	0.0	0.0
	3	4	975.8	974.5	0.6	-270.9	270.9	0.0	0.0
	4	5	987.9	1028.1	-20.1	-280.0	280.0	0.0	0.0
	5	6	629.5	753.1	-61.8	-192.0	192.0	0.0	0.0
12F	1	2	894.8	768.6	63.1	-231.0	231.0	0.0	0.0
	2	3	1157.4	1120.1	18.6	-316.3	316.3	0.0	0.0
	3	4	1111.3	1110.1	0.6	-308.5	308.5	0.0	0.0
	4	5	1130.9	1168.6	-18.8	-319.4	319.4	0.0	0.0
	5	6	763.8	891.2	-63.7	-229.9	229.9	0.0	0.0
11F	1	2	1006.4	880.4	63.0	-262.1	262.1	0.0	0.0
	2	3	1277.4	1243.0	17.2	-350.1	350.1	0.0	0.0
	3	4	1226.5	1225.4	0.5	-340.5	340.5	0.0	0.0
	4	5	1253.7	1288.4	-17.3	-353.1	353.1	0.0	0.0
	5	6	875.7	1002.8	-63.6	-260.9	260.9	0.0	0.0
10F	1	2	1182.4	1021.6	80.4	-306.1	306.1	0.0	0.0
	2	3	1387.6	1347.8	19.9	-379.9	379.9	0.0	0.0
	3	4	1313.3	1312.2	0.5	-364.7	364.7	0.0	0.0
	4	5	1358.0	1398.0	-20.0	-382.8	382.8	0.0	0.0
	5	6	1016.8	1178.8	-81.0	-304.9	304.9	0.0	0.0
9F	1	2	1941.9	1764.4	88.8	-514.8	514.8	0.0	0.0
	2	3	1341.8	1358.1	-8.2	-375.0	375.0	0.0	0.0
	3	4	1356.8	1356.0	0.4	-376.8	376.8	0.0	0.0
	4	5	1368.8	1353.1	7.8	-378.1	378.1	0.0	0.0
	5	6	1756.7	1935.8	-89.6	-512.8	512.8	0.0	0.0
8F	1	2	2102.7	1947.4	77.6	-562.5	562.5	0.0	0.0
	2	3	1409.4	1409.3	0.0	-391.5	391.5	0.0	0.0
	3	4	1382.5	1381.9	0.3	-383.9	383.9	0.0	0.0
	4	5	1419.6	1420.0	-0.2	-394.4	394.4	0.0	0.0
	5	6	1940.0	2096.5	-78.2	-560.6	560.6	0.0	0.0
7F	1	2	2276.6	2110.2	83.2	-609.3	609.3	0.0	0.0
	2	3	1461.1	1470.0	-4.4	-407.1	407.1	0.0	0.0
	3	4	1443.2	1442.6	0.3	-400.8	400.8	0.0	0.0
	4	5	1479.0	1470.5	4.2	-409.7	409.7	0.0	0.0
	5	6	2103.7	2271.2	-83.8	-607.6	607.6	0.0	0.0
6F	1	2	2410.4	2233.0	88.7	-644.9	644.9	0.0	0.0
	2	3	1474.0	1489.7	-7.8	-411.6	411.6	0.0	0.0
	3	4	1464.4	1463.9	0.2	-406.7	406.7	0.0	0.0
	4	5	1497.2	1481.9	7.7	-413.8	413.8	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	5	6	2227.5	2405.8	-89.2	-643.5	643.5	0.0	0.0
5F	1	2	2539.4	2409.1	65.2	-687.3	687.3	0.0	0.0
	2	3	1532.8	1547.8	-7.5	-427.9	427.9	0.0	0.0
	3	4	1519.6	1519.3	0.2	-422.1	422.1	0.0	0.0
	4	5	1554.3	1539.5	7.4	-429.7	429.7	0.0	0.0
	5	6	2404.5	2535.4	-65.4	-686.1	686.1	0.0	0.0
4F	1	2	2632.8	2535.5	48.6	-717.8	717.8	0.0	0.0
	2	3	1533.9	1549.9	-8.0	-428.3	428.3	0.0	0.0
	3	4	1525.9	1525.7	0.1	-423.8	423.8	0.0	0.0
	4	5	1555.1	1539.1	8.0	-429.7	429.7	0.0	0.0
	5	6	2532.0	2629.6	-48.8	-716.9	716.9	0.0	0.0
3F	1	2	2678.0	2574.6	51.7	-729.5	729.5	0.0	0.0
	2	3	1460.6	1481.2	-10.3	-408.6	408.6	0.0	0.0
	3	4	1468.9	1468.8	0.1	-408.0	408.0	0.0	0.0
	4	5	1484.7	1464.2	10.3	-409.6	409.6	0.0	0.0
	5	6	2572.2	2675.8	-51.8	-728.9	728.9	0.0	0.0
2F	1	2	2280.9	2204.2	38.4	-622.9	622.9	0.0	0.0
	2	3	1188.9	1216.6	-13.9	-334.1	334.1	0.0	0.0
	3	4	1223.6	1223.5	0.0	-339.9	339.9	0.0	0.0
	4	5	1218.5	1190.8	13.8	-334.6	334.6	0.0	0.0
	5	6	2202.9	2279.8	-38.4	-622.6	622.6	0.0	0.0
1F	1	2	2950.3	2051.5	449.4	-694.7	694.7	0.0	0.0
	2	3	1486.7	1569.3	-41.3	-424.4	424.4	0.0	0.0
	3	4	1626.6	1626.7	-0.1	-451.8	451.8	0.0	0.0
	4	5	1569.6	1486.8	41.4	-424.5	424.5	0.0	0.0
	5	6	2051.4	2950.0	-449.3	-694.6	694.6	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	-181.2	-84.7	-48.3	36.9	-36.9	0.0	0.0
	2	3	-454.4	-387.9	-33.3	117.0	-117.0	0.0	0.0
	3	4	-372.4	-370.3	-1.1	103.2	-103.2	0.0	0.0
	4	5	-396.8	-464.1	33.7	119.6	-119.6	0.0	0.0
	5	6	-79.4	-178.2	49.4	35.8	-35.8	0.0	0.0
14F	1	2	-470.5	-386.8	-41.9	119.1	-119.1	0.0	0.0
	2	3	-796.5	-757.5	-19.5	215.8	-215.8	0.0	0.0
	3	4	-763.6	-762.5	-0.6	212.0	-212.0	0.0	0.0
	4	5	-768.7	-808.1	19.7	219.0	-219.0	0.0	0.0
	5	6	-381.9	-466.8	42.4	117.9	-117.9	0.0	0.0
13F	1	2	-756.6	-634.4	-61.1	193.2	-193.2	0.0	0.0
	2	3	-1016.9	-977.2	-19.9	277.0	-277.0	0.0	0.0
	3	4	-975.8	-974.5	-0.6	270.9	-270.9	0.0	0.0
	4	5	-987.9	-1028.1	20.1	280.0	-280.0	0.0	0.0
	5	6	-629.5	-753.1	61.8	192.0	-192.0	0.0	0.0
12F	1	2	-894.8	-768.6	-63.1	231.0	-231.0	0.0	0.0
	2	3	-1157.4	-1120.1	-18.6	316.3	-316.3	0.0	0.0
	3	4	-1111.3	-1110.1	-0.6	308.5	-308.5	0.0	0.0
	4	5	-1130.9	-1168.6	18.8	319.4	-319.4	0.0	0.0
	5	6	-763.8	-891.2	63.7	229.9	-229.9	0.0	0.0
11F	1	2	-1006.4	-880.4	-63.0	262.1	-262.1	0.0	0.0
	2	3	-1277.4	-1243.0	-17.2	350.1	-350.1	0.0	0.0
	3	4	-1226.5	-1225.4	-0.5	340.5	-340.5	0.0	0.0
	4	5	-1253.7	-1288.4	17.3	353.1	-353.1	0.0	0.0
	5	6	-875.7	-1002.8	63.6	260.9	-260.9	0.0	0.0
10F	1	2	-1182.4	-1021.6	-80.4	306.1	-306.1	0.0	0.0
	2	3	-1387.6	-1347.8	-19.9	379.9	-379.9	0.0	0.0
	3	4	-1313.3	-1312.2	-0.5	364.7	-364.7	0.0	0.0
	4	5	-1358.0	-1398.0	20.0	382.8	-382.8	0.0	0.0
	5	6	-1016.8	-1178.8	81.0	304.9	-304.9	0.0	0.0
9F	1	2	-1941.9	-1764.4	-88.8	514.8	-514.8	0.0	0.0
	2	3	-1341.8	-1358.1	8.2	375.0	-375.0	0.0	0.0
	3	4	-1356.8	-1356.0	-0.4	376.8	-376.8	0.0	0.0
	4	5	-1368.8	-1353.1	-7.8	378.1	-378.1	0.0	0.0
	5	6	-1756.7	-1935.8	89.6	512.8	-512.8	0.0	0.0
8F	1	2	-2102.7	-1947.4	-77.6	562.5	-562.5	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	2	3	-1409.4	-1409.3	-0.0	391.5	-391.5	0.0	0.0
	3	4	-1382.5	-1381.9	-0.3	383.9	-383.9	0.0	0.0
	4	5	-1419.6	-1420.0	0.2	394.4	-394.4	0.0	0.0
	5	6	-1940.0	-2096.5	78.2	560.6	-560.6	0.0	0.0
7F	1	2	-2276.6	-2110.2	-83.2	609.3	-609.3	0.0	0.0
	2	3	-1461.1	-1470.0	4.4	407.1	-407.1	0.0	0.0
	3	4	-1443.2	-1442.6	-0.3	400.8	-400.8	0.0	0.0
	4	5	-1479.0	-1470.5	-4.2	409.7	-409.7	0.0	0.0
	5	6	-2103.7	-2271.2	83.8	607.6	-607.6	0.0	0.0
6F	1	2	-2410.4	-2233.0	-88.7	644.9	-644.9	0.0	0.0
	2	3	-1474.0	-1489.7	7.8	411.6	-411.6	0.0	0.0
	3	4	-1464.4	-1463.9	-0.2	406.7	-406.7	0.0	0.0
	4	5	-1497.2	-1481.9	-7.7	413.8	-413.8	0.0	0.0
	5	6	-2227.5	-2405.8	89.2	643.5	-643.5	0.0	0.0
5F	1	2	-2539.4	-2409.1	-65.2	687.3	-687.3	0.0	0.0
	2	3	-1532.8	-1547.8	7.5	427.9	-427.9	0.0	0.0
	3	4	-1519.6	-1519.3	-0.2	422.1	-422.1	0.0	0.0
	4	5	-1554.3	-1539.5	-7.4	429.7	-429.7	0.0	0.0
	5	6	-2404.5	-2535.4	65.4	686.1	-686.1	0.0	0.0
4F	1	2	-2632.8	-2535.5	-48.6	717.8	-717.8	0.0	0.0
	2	3	-1533.9	-1549.9	8.0	428.3	-428.3	0.0	0.0
	3	4	-1525.9	-1525.7	-0.1	423.8	-423.8	0.0	0.0
	4	5	-1555.1	-1539.1	-8.0	429.7	-429.7	0.0	0.0
	5	6	-2532.0	-2629.6	48.8	716.9	-716.9	0.0	0.0
3F	1	2	-2678.0	-2574.6	-51.7	729.5	-729.5	0.0	0.0
	2	3	-1460.6	-1481.2	10.3	408.6	-408.6	0.0	0.0
	3	4	-1468.9	-1468.8	-0.1	408.0	-408.0	0.0	0.0
	4	5	-1484.7	-1464.2	-10.3	409.6	-409.6	0.0	0.0
	5	6	-2572.2	-2675.8	51.8	728.9	-728.9	0.0	0.0
2F	1	2	-2280.9	-2204.2	-38.4	622.9	-622.9	0.0	0.0
	2	3	-1188.9	-1216.6	13.9	334.1	-334.1	0.0	0.0
	3	4	-1223.6	-1223.5	-0.0	339.9	-339.9	0.0	0.0
	4	5	-1218.5	-1190.8	-13.8	334.6	-334.6	0.0	0.0
	5	6	-2202.9	-2279.8	38.4	622.6	-622.6	0.0	0.0
1F	1	2	-2950.3	-2051.5	-449.4	694.7	-694.7	0.0	0.0
	2	3	-1486.7	-1569.3	41.3	424.4	-424.4	0.0	0.0
	3	4	-1626.6	-1626.7	0.1	451.8	-451.8	0.0	0.0
	4	5	-1569.6	-1486.8	-41.4	424.5	-424.5	0.0	0.0
	5	6	-2051.4	-2950.0	449.3	694.6	-694.6	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	179.3	134.8	-22.3	-78.5	78.5	-542.4	542.4
		2	110.7	95.2	-7.7	-51.5	51.5	-831.2	831.2
		3	8.8	8.2	-0.3	-4.3	4.3	-843.9	843.9
		4	-38.5	-33.1	2.7	17.9	-17.9	-848.0	848.0
		5	-104.1	-90.1	7.0	48.6	-48.6	-830.1	830.1
		6	-167.0	-125.3	20.8	73.1	-73.1	-538.7	538.7
13F	14F	1	97.1	101.7	2.3	-49.7	49.7	-1067.2	1067.2
		2	82.2	80.2	-1.0	-40.6	40.6	-1438.7	1438.7
		3	8.4	8.1	-0.1	-4.1	4.1	-1491.1	1491.1
		4	-28.5	-28.4	0.1	14.2	-14.2	-1481.8	1481.8
		5	-77.2	-75.1	1.0	38.1	-38.1	-1419.6	1419.6
		6	-88.8	-93.3	-2.2	45.5	-45.5	-1058.4	1058.4
12F	13F	1	107.5	101.2	-3.1	-51.8	51.8	-1598.9	1598.9
		2	79.5	76.0	-1.7	-38.6	38.6	-2069.9	2069.9
		3	7.9	7.6	-0.1	-3.9	3.9	-2158.1	2158.1
		4	-29.3	-28.3	0.5	14.3	-14.3	-2135.2	2135.2
		5	-74.6	-71.4	1.6	36.3	-36.3	-2032.5	2032.5
		6	-99.1	-93.3	2.9	47.8	-47.8	-1585.4	1585.4
11F	12F	1	104.5	101.8	-1.3	-51.6	51.6	-2129.1	2129.1
		2	79.7	77.2	-1.2	-39.2	39.2	-2691.5	2691.5
		3	8.4	8.1	-0.2	-4.1	4.1	-2813.8	2813.8
		4	-29.7	-29.0	0.4	14.7	-14.7	-2775.1	2775.1
		5	-74.2	-72.0	1.1	36.6	-36.6	-2633.2	2633.2

＊ B フレーム　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	6	-95.6	-93.3	1.2	47.2	-47.2	-2110.7	2110.7
10F	11F	1	96.1	93.9	-1.1	-47.5	47.5	-2657.3	2657.3
		2	71.4	68.9	-1.2	-35.1	35.1	-3314.3	3314.3
		3	8.0	8.3	0.1	-4.1	4.1	-3468.1	3468.1
		4	-28.1	-27.9	0.1	14.0	-14.0	-3413.8	3413.8
		5	-66.4	-63.9	1.3	32.6	-32.6	-3235.4	3235.4
		6	-88.1	-85.9	1.1	43.5	-43.5	-2634.2	2634.2
9F	10F	1	93.3	97.5	2.1	-47.1	47.1	-3188.7	3188.7
		2	69.0	73.7	2.4	-35.2	35.2	-3949.3	3949.3
		3	6.3	5.6	-0.4	-2.9	2.9	-4133.1	4133.1
		4	-26.0	-23.7	1.1	12.3	-12.3	-4063.0	4063.0
		5	-64.8	-67.9	-1.5	32.8	-32.8	-3849.6	3849.6
		6	-86.1	-88.6	-1.2	43.2	-43.2	-3161.3	3161.3
8F	9F	1	174.6	147.1	-13.8	-80.4	80.4	-3746.1	3746.1
		2	135.6	115.0	-10.3	-62.6	62.6	-4549.5	4549.5
		3	5.2	5.8	0.3	-2.7	2.7	-4785.5	4785.5
		4	-32.3	-31.4	0.5	15.9	-15.9	-4693.3	4693.3
		5	-127.3	-108.0	9.6	58.8	-58.8	-4425.3	4425.3
		6	-161.0	-135.7	12.7	74.2	-74.2	-3712.1	3712.1
7F	8F	1	131.0	122.5	-4.3	-63.4	63.4	-4306.8	4306.8
		2	101.5	93.1	-4.2	-48.6	48.6	-5146.6	5146.6
		3	5.6	5.2	-0.2	-2.7	2.7	-5434.4	5434.4
		4	-26.2	-27.0	-0.4	13.3	-13.3	-5319.9	5319.9
		5	-95.0	-87.6	3.7	45.7	-45.7	-4998.2	4998.2
		6	-120.6	-113.3	3.6	58.5	-58.5	-4266.5	4266.5
6F	7F	1	124.8	114.6	-5.1	-59.8	59.8	-4864.8	4864.8
		2	90.5	81.2	-4.7	-42.9	42.9	-5764.5	5764.5
		3	4.6	4.3	-0.2	-2.2	2.2	-6098.0	6098.0
		4	-23.4	-23.9	-0.2	11.8	-11.8	-5962.1	5962.1
		5	-84.3	-76.3	4.0	40.2	-40.2	-5592.7	5592.7
		6	-114.9	-106.4	4.3	55.3	-55.3	-4819.1	4819.1
5F	6F	1	103.6	86.1	-8.8	-47.4	47.4	-5421.0	5421.0
		2	71.2	58.8	-6.2	-32.5	32.5	-6402.6	6402.6
		3	3.8	3.2	-0.3	-1.8	1.8	-6776.7	6776.7
		4	-18.6	-17.4	0.6	9.0	-9.0	-6620.0	6620.0
		5	-66.0	-55.2	5.4	30.3	-30.3	-6208.5	6208.5
		6	-95.6	-80.2	7.7	44.0	-44.0	-5370.6	5370.6
4F	5F	1	124.0	101.1	-11.4	-56.3	56.3	-5979.1	5979.1
		2	83.2	66.4	-8.4	-37.4	37.4	-7045.2	7045.2
		3	4.7	3.5	-0.6	-2.0	2.0	-7457.7	7457.7
		4	-21.8	-19.6	1.1	10.4	-10.4	-7281.2	7281.2
		5	-77.2	-62.9	7.1	35.0	-35.0	-6830.0	6830.0
		6	-114.9	-95.1	9.9	52.5	-52.5	-5924.6	5924.6
3F	4F	1	90.1	82.7	-3.7	-43.2	43.2	-6539.1	6539.1
		2	53.3	43.9	-4.7	-24.3	24.3	-7700.1	7700.1
		3	3.3	2.5	-0.4	-1.4	1.4	-8147.6	8147.6
		4	-13.6	-13.8	-0.1	6.9	-6.9	-7951.8	7951.8
		5	-48.9	-41.7	3.6	22.7	-22.7	-7465.0	7465.0
		6	-83.7	-78.8	2.4	40.6	-40.6	-6481.1	6481.1
2F	3F	1	72.9	54.1	-9.4	-31.7	31.7	-7096.8	7096.8
		2	37.3	30.3	-3.5	-16.9	16.9	-8380.2	8380.2
		3	2.2	0.4	-0.9	-0.7	0.7	-8856.5	8856.5
		4	-9.2	-8.0	0.6	4.3	-4.3	-8642.0	8642.0
		5	-33.8	-29.1	2.3	15.7	-15.7	-8125.8	8125.8
		6	-67.9	-51.9	8.0	30.0	-30.0	-7036.2	7036.2
1F	2F	1	71.3	103.8	16.2	-38.1	38.1	-7668.4	7668.4
		2	11.0	-4.7	-7.9	-1.4	1.4	-9073.4	9073.4
		3	2.1	3.2	0.6	-1.2	1.2	-9573.5	9573.5
		4	-4.5	-6.4	-0.9	2.4	-2.4	-9341.0	9341.0
		5	-8.8	4.6	6.7	0.9	-0.9	-8800.8	8800.8
		6	-68.4	-103.5	-17.5	37.4	-37.4	-7606.5	7606.5

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	-181.2	-64.5	58.4	61.4	-61.4	23.8	-23.8

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	2	-539.1	-399.3	69.9	234.6	-234.6	82.0	-82.0
		3	-760.3	-584.6	87.9	336.2	-336.2	-13.6	13.6
		4	-767.1	-590.1	88.5	339.3	-339.3	12.2	-12.2
		5	-543.5	-403.0	70.2	236.6	-236.6	-81.9	81.9
		6	-178.2	-62.3	58.0	60.1	-60.1	-22.6	22.6
13F	14F	1	-406.1	-267.0	69.5	168.3	-168.3	128.8	-128.8
		2	-783.9	-678.2	52.9	365.5	-365.5	182.7	-182.7
		3	-936.5	-827.8	54.3	441.1	-441.1	-16.6	16.6
		4	-941.1	-832.5	54.3	443.4	-443.4	13.4	-13.4
		5	-787.0	-681.3	52.9	367.1	-367.1	-181.6	181.6
		6	-404.5	-265.3	69.6	167.5	-167.5	-126.5	126.5
12F	13F	1	-489.6	-426.9	31.4	227.7	-227.7	310.0	-310.0
		2	-973.1	-908.7	32.2	467.5	-467.5	271.1	-271.1
		3	-1125.2	-1056.2	34.5	541.9	-541.9	-21.7	21.7
		4	-1130.0	-1060.8	34.6	544.3	-544.3	16.7	-16.7
		5	-976.3	-911.8	32.3	469.1	-469.1	-269.1	269.1
		6	-487.8	-425.1	31.3	226.8	-226.8	-306.6	306.6
11F	12F	1	-467.9	-417.0	25.4	221.2	-221.2	521.9	-521.9
		2	-1017.3	-966.2	25.5	495.9	-495.9	362.8	-362.8
		3	-1175.2	-1120.3	27.5	573.9	-573.9	-28.8	28.8
		4	-1180.2	-1125.1	27.5	576.3	-576.3	19.5	-19.5
		5	-1020.6	-969.4	25.6	497.5	-497.5	-357.6	357.6
		6	-466.1	-415.2	25.4	220.3	-220.3	-517.4	517.4
10F	11F	1	-589.4	-495.1	47.1	271.1	-271.1	762.3	-762.3
		2	-1191.5	-1142.7	24.4	583.6	-583.6	457.6	-457.6
		3	-1349.3	-1307.6	20.8	664.2	-664.2	-38.0	38.0
		4	-1354.0	-1312.3	20.9	666.6	-666.6	24.0	-24.0
		5	-1194.7	-1145.9	24.4	585.1	-585.1	-448.8	448.8
		6	-587.6	-493.4	47.1	270.3	-270.3	-756.8	756.8
9F	10F	1	-687.2	-890.2	-101.5	389.5	-389.5	1048.0	-1048.0
		2	-1266.4	-1374.9	-54.2	652.2	-652.2	540.7	-540.7
		3	-1353.5	-1390.4	-18.4	677.5	-677.5	-52.8	52.8
		4	-1357.9	-1394.6	-18.4	679.6	-679.6	34.2	-34.2
		5	-1268.9	-1376.7	-53.9	653.2	-653.2	-528.4	528.4
		6	-685.4	-888.1	-101.3	388.5	-388.5	-1041.3	1041.3
8F	9F	1	-1051.7	-954.9	48.4	501.7	-501.7	1540.4	-1540.4
		2	-1731.3	-1572.7	79.3	826.0	-826.0	429.3	-429.3
		3	-1324.5	-1369.2	-22.3	673.4	-673.4	-47.9	47.9
		4	-1330.2	-1374.5	-22.2	676.2	-676.2	19.6	-19.6
		5	-1733.1	-1574.3	79.4	826.9	-826.9	-408.8	408.8
		6	-1047.7	-951.6	48.1	499.8	-499.8	-1531.9	1531.9
7F	8F	1	-1147.8	-1040.5	53.7	547.1	-547.1	2081.1	-2081.1
		2	-1784.1	-1654.6	64.8	859.7	-859.7	294.9	-294.9
		3	-1422.7	-1441.8	-9.6	716.1	-716.1	-50.9	50.9
		4	-1427.0	-1446.3	-9.6	718.3	-718.3	12.7	-12.7
		5	-1785.7	-1656.0	64.9	860.4	-860.4	-265.8	265.8
		6	-1144.9	-1037.7	53.6	545.6	-545.6	-2070.8	2070.8
6F	7F	1	-1236.2	-1153.9	41.1	597.5	-597.5	2670.3	-2670.3
		2	-1916.8	-1809.7	53.6	931.6	-931.6	130.3	-130.3
		3	-1471.4	-1527.5	-28.0	749.7	-749.7	-52.5	52.5
		4	-1475.4	-1531.5	-28.0	751.7	-751.7	6.2	-6.2
		5	-1918.2	-1811.0	53.6	932.3	-932.3	-94.0	94.0
		6	-1233.5	-1151.5	41.0	596.2	-596.2	-2658.4	2658.4
5F	6F	1	-1256.5	-1268.9	-6.2	631.3	-631.3	3297.2	-3297.2
		2	-1897.4	-1819.0	39.2	929.1	-929.1	-68.3	68.3
		3	-1426.6	-1527.0	-50.2	738.4	-738.4	-53.2	53.2
		4	-1429.7	-1529.7	-50.0	739.9	-739.9	0.9	-0.9
		5	-1898.5	-1819.9	39.3	929.6	-929.6	109.8	-109.8
		6	-1254.4	-1267.2	-6.4	630.4	-630.4	-3284.0	3284.0
4F	5F	1	-1270.5	-1270.2	0.2	635.2	-635.2	3968.4	-3968.4
		2	-2122.9	-2000.4	61.3	1030.8	-1030.8	-296.1	296.1
		3	-1540.4	-1607.2	-33.4	786.9	-786.9	-55.4	55.4
		4	-1543.8	-1610.1	-33.2	788.5	-788.5	-0.7	0.7
		5	-2124.2	-2001.4	61.4	1031.4	-1031.4	340.7	-340.7
		6	-1268.2	-1268.4	-0.1	634.2	-634.2	-3954.0	3954.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	1	-1362.6	-1395.6	-16.5	689.5	-689.5	4673.2	-4673.2
		2	-2069.0	-2077.6	-4.3	1036.6	-1036.6	-555.8	555.8
		3	-1468.6	-1640.5	-85.9	777.3	-777.3	-56.0	56.0
		4	-1470.6	-1642.4	-85.9	778.3	-778.3	-2.5	2.5
		5	-2069.8	-2078.2	-4.2	1037.0	-1037.0	602.5	-602.5
		6	-1361.2	-1394.4	-16.6	688.9	-688.9	-4657.8	4657.8
2F	3F	1	-1282.4	-1736.4	-227.0	754.7	-754.7	5393.8	-5393.8
		2	-1957.6	-2313.8	-178.1	1067.9	-1067.9	-850.4	850.4
		3	-1309.6	-1797.5	-243.9	776.8	-776.8	-52.3	52.3
		4	-1311.1	-1798.7	-243.8	777.5	-777.5	-7.3	7.3
		5	-1958.1	-2314.2	-178.1	1068.1	-1068.1	898.2	-898.2
		6	-1281.4	-1735.6	-227.1	754.3	-754.3	-5377.8	5377.8
1F	2F	1	-544.5	-2950.3	-1202.9	759.7	-759.7	6012.7	-6012.7
		2	-1079.2	-3538.1	-1229.5	1003.8	-1003.8	-1119.5	1119.5
		3	-642.7	-3195.9	-1276.6	834.5	-834.5	-42.5	42.5
		4	-643.3	-3196.3	-1276.5	834.7	-834.7	-17.6	17.6
		5	-1079.4	-3538.3	-1229.4	1003.8	-1003.8	1168.0	-1168.0
		6	-544.1	-2950.0	-1203.0	759.6	-759.6	-5996.4	5996.4

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	181.2	64.5	-58.4	-61.4	61.4	-23.8	23.8
		2	539.1	399.3	-69.9	-234.6	234.6	-82.0	82.0
		3	760.3	584.6	-87.9	-336.2	336.2	13.6	-13.6
		4	767.1	590.1	-88.5	-339.3	339.3	-12.2	12.2
		5	543.5	403.0	-70.2	-236.6	236.6	81.9	-81.9
		6	178.2	62.3	-58.0	-60.1	60.1	22.6	-22.6
13F	14F	1	406.1	267.0	-69.5	-168.3	168.3	-128.8	128.8
		2	783.9	678.2	-52.9	-365.5	365.5	-182.7	182.7
		3	936.5	827.8	-54.3	-441.1	441.1	16.6	-16.6
		4	941.1	832.5	-54.3	-443.4	443.4	-13.4	13.4
		5	787.0	681.3	-52.9	-367.1	367.1	181.6	-181.6
		6	404.5	265.3	-69.6	-167.5	167.5	126.5	-126.5
12F	13F	1	489.6	426.9	-31.4	-227.7	227.7	-310.0	310.0
		2	973.1	908.7	-32.2	-467.5	467.5	-271.1	271.1
		3	1125.2	1056.2	-34.5	-541.9	541.9	21.7	-21.7
		4	1130.0	1060.8	-34.6	-544.3	544.3	-16.7	16.7
		5	976.3	911.8	-32.3	-469.1	469.1	269.1	-269.1
		6	487.8	425.1	-31.3	-226.8	226.8	306.6	-306.6
11F	12F	1	467.9	417.0	-25.4	-221.2	221.2	-521.9	521.9
		2	1017.3	966.2	-25.5	-495.9	495.9	-362.8	362.8
		3	1175.2	1120.3	-27.5	-573.9	573.9	28.8	-28.8
		4	1180.2	1125.1	-27.5	-576.3	576.3	-19.5	19.5
		5	1020.6	969.4	-25.6	-497.5	497.5	357.6	-357.6
		6	466.1	415.2	-25.4	-220.3	220.3	517.4	-517.4
10F	11F	1	589.4	495.1	-47.1	-271.1	271.1	-762.3	762.3
		2	1191.5	1142.7	-24.4	-583.6	583.6	-457.6	457.6
		3	1349.3	1307.6	-20.8	-664.2	664.2	38.0	-38.0
		4	1354.0	1312.3	-20.9	-666.6	666.6	-24.0	24.0
		5	1194.7	1145.9	-24.4	-585.1	585.1	448.8	-448.8
		6	587.6	493.4	-47.1	-270.3	270.3	756.8	-756.8
9F	10F	1	687.2	890.2	101.5	-389.5	389.5	-1048.0	1048.0
		2	1266.4	1374.9	54.2	-652.2	652.2	-540.7	540.7
		3	1353.5	1390.4	18.4	-677.5	677.5	52.8	-52.8
		4	1357.9	1394.6	18.4	-679.6	679.6	-34.2	34.2
		5	1268.9	1376.7	53.9	-653.2	653.2	528.4	-528.4
		6	685.4	888.1	101.3	-388.5	388.5	1041.3	-1041.3
8F	9F	1	1051.7	954.9	-48.4	-501.7	501.7	-1540.4	1540.4
		2	1731.3	1572.7	-79.3	-826.0	826.0	-429.3	429.3
		3	1324.5	1369.2	22.3	-673.4	673.4	47.9	-47.9
		4	1330.2	1374.5	22.2	-676.2	676.2	-19.6	19.6
		5	1733.1	1574.3	-79.4	-826.9	826.9	408.8	-408.8
		6	1047.7	951.6	-48.1	-499.8	499.8	1531.9	-1531.9
7F	8F	1	1147.8	1040.5	-53.7	-547.1	547.1	-2081.1	2081.1
		2	1784.1	1654.6	-64.8	-859.7	859.7	-294.9	294.9

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	3	1422.7	1441.8	9.6	-716.1	716.1	50.9	-50.9
		4	1427.0	1446.3	9.6	-718.3	718.3	-12.7	12.7
		5	1785.7	1656.0	-64.9	-860.4	860.4	265.8	-265.8
		6	1144.9	1037.7	-53.6	-545.6	545.6	2070.8	-2070.8
6F	7F	1	1236.2	1153.9	-41.1	-597.5	597.5	-2670.3	2670.3
		2	1916.8	1809.7	-53.6	-931.6	931.6	-130.3	130.3
		3	1471.4	1527.5	28.0	-749.7	749.7	52.5	-52.5
		4	1475.4	1531.5	28.0	-751.7	751.7	-6.2	6.2
		5	1918.2	1811.0	-53.6	-932.3	932.3	94.0	-94.0
		6	1233.5	1151.5	-41.0	-596.2	596.2	2658.4	-2658.4
5F	6F	1	1256.5	1268.9	6.2	-631.3	631.3	-3297.2	3297.2
		2	1897.4	1819.0	-39.2	-929.1	929.1	68.3	-68.3
		3	1426.6	1527.0	50.2	-738.4	738.4	53.2	-53.2
		4	1429.7	1529.7	50.0	-739.9	739.9	-0.9	0.9
		5	1898.5	1819.9	-39.3	-929.6	929.6	-109.8	109.8
		6	1254.4	1267.2	6.4	-630.4	630.4	3284.0	-3284.0
4F	5F	1	1270.5	1270.2	-0.2	-635.2	635.2	-3968.4	3968.4
		2	2122.9	2000.4	-61.3	-1030.8	1030.8	296.1	-296.1
		3	1540.4	1607.2	33.4	-786.9	786.9	55.4	-55.4
		4	1543.8	1610.1	33.2	-788.5	788.5	0.7	-0.7
		5	2124.2	2001.4	-61.4	-1031.4	1031.4	-340.7	340.7
		6	1268.2	1268.4	0.1	-634.2	634.2	3954.0	-3954.0
3F	4F	1	1362.6	1395.6	16.5	-689.5	689.5	-4673.2	4673.2
		2	2069.0	2077.6	4.3	-1036.6	1036.6	555.8	-555.8
		3	1468.6	1640.5	85.9	-777.3	777.3	56.0	-56.0
		4	1470.6	1642.4	85.9	-778.3	778.3	2.5	-2.5
		5	2069.8	2078.2	4.2	-1037.0	1037.0	-602.5	602.5
		6	1361.2	1394.4	16.6	-688.9	688.9	4657.8	-4657.8
2F	3F	1	1282.4	1736.4	227.0	-754.7	754.7	-5393.8	5393.8
		2	1957.6	2313.8	178.1	-1067.9	1067.9	850.4	-850.4
		3	1309.6	1797.5	243.9	-776.8	776.8	52.3	-52.3
		4	1311.1	1798.7	243.8	-777.5	777.5	7.3	-7.3
		5	1958.1	2314.2	178.1	-1068.1	1068.1	-898.2	898.2
		6	1281.4	1735.6	227.1	-754.3	754.3	5377.8	-5377.8
1F	2F	1	544.5	2950.3	1202.9	-759.7	759.7	-6012.7	6012.7
		2	1079.2	3538.1	1229.5	-1003.8	1003.8	1119.5	-1119.5
		3	642.7	3195.9	1276.6	-834.5	834.5	42.5	-42.5
		4	643.3	3196.3	1276.5	-834.7	834.7	17.6	-17.6
		5	1079.4	3538.3	1229.4	-1003.8	1003.8	-1168.0	1168.0
		6	544.1	2950.0	1203.0	-759.6	759.6	5996.4	-5996.4

==========

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	-86.2	43.1	51.5	69.9	57.9	0.0	0.0
	2	3	-83.2	57.3	46.0	67.5	60.3	0.0	0.0
	3	4	-53.7	92.8	42.9	58.5	69.3	0.0	0.0
	4	5	-63.6	89.6	39.6	60.3	67.5	0.0	0.0
	5	6	-63.0	70.8	49.3	62.8	65.0	0.0	0.0
14F	1	2	-108.6	20.8	30.9	65.3	40.9	0.0	0.0
	2	3	-107.0	85.9	59.7	89.0	83.1	0.0	0.0
	3	4	-80.1	118.0	57.1	80.8	91.3	0.0	0.0
	4	5	-53.9	76.0	30.6	50.0	56.2	0.0	0.0
	5	6	-33.0	91.6	33.3	45.0	61.2	0.0	0.0
13F	1	2	-98.2	26.1	33.4	63.1	43.1	0.0	0.0
	2	3	-108.4	85.6	59.1	89.2	82.9	0.0	0.0
	3	4	-80.6	117.5	57.1	81.0	91.2	0.0	0.0
	4	5	-54.2	75.9	30.5	50.1	56.1	0.0	0.0
	5	6	-38.2	82.7	35.1	46.9	59.3	0.0	0.0
12F	1	2	-124.7	3.7	33.4	71.0	37.4	0.0	0.0
	2	3	-113.6	77.2	62.8	92.3	82.2	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	3	4	-69.7	128.8	58.9	79.0	95.4	0.0	0.0
	4	5	-48.6	83.7	31.5	49.4	59.1	0.0	0.0
	5	6	-25.2	100.0	35.0	43.8	64.6	0.0	0.0
11F	1	2	-132.9	-3.2	32.8	73.1	35.3	0.0	0.0
	2	3	-120.2	75.7	60.2	93.4	81.0	0.0	0.0
	3	4	-67.9	133.4	57.5	78.1	96.3	0.0	0.0
	4	5	-44.2	87.5	31.8	48.2	60.2	0.0	0.0
	5	6	-20.9	106.1	34.1	42.4	66.1	0.0	0.0
10F	1	2	-123.8	5.0	33.2	70.7	37.7	0.0	0.0
	2	3	-117.1	78.7	60.3	92.5	81.9	0.0	0.0
	3	4	-71.2	129.8	57.7	79.1	95.3	0.0	0.0
	4	5	-46.9	85.2	31.6	48.9	59.5	0.0	0.0
	5	6	-25.6	100.4	34.6	43.9	64.6	0.0	0.0
9F	1	2	-127.2	2.4	32.8	71.6	36.9	0.0	0.0
	2	3	-120.1	79.1	58.5	92.9	81.5	0.0	0.0
	3	4	-70.2	133.1	56.5	78.5	96.0	0.0	0.0
	4	5	-44.2	87.4	31.9	48.2	60.2	0.0	0.0
	5	6	-22.9	104.6	33.9	42.9	65.6	0.0	0.0
8F	1	2	-126.4	3.5	32.7	71.3	37.2	0.0	0.0
	2	3	-121.9	80.4	57.0	93.0	81.4	0.0	0.0
	3	4	-71.2	134.0	55.6	78.5	95.9	0.0	0.0
	4	5	-43.2	88.0	32.0	48.0	60.4	0.0	0.0
	5	6	-23.1	105.1	33.5	42.8	65.6	0.0	0.0
7F	1	2	-117.0	12.6	32.8	68.7	39.7	0.0	0.0
	2	3	-118.8	83.7	56.9	92.1	82.3	0.0	0.0
	3	4	-75.6	129.7	55.6	79.7	94.7	0.0	0.0
	4	5	-46.8	84.6	32.0	49.0	59.5	0.0	0.0
	5	6	-29.2	98.7	33.7	44.6	63.9	0.0	0.0
6F	1	2	-108.4	21.2	32.8	66.3	42.1	0.0	0.0
	2	3	-116.4	87.1	56.4	91.3	83.1	0.0	0.0
	3	4	-80.2	125.4	55.4	80.9	93.5	0.0	0.0
	4	5	-50.0	81.6	31.8	49.8	58.6	0.0	0.0
	5	6	-34.7	92.9	33.8	46.1	62.3	0.0	0.0
5F	1	2	-118.4	14.3	34.4	70.4	41.5	0.0	0.0
	2	3	-112.8	91.3	56.1	90.2	84.2	0.0	0.0
	3	4	-85.0	121.4	54.9	82.2	92.3	0.0	0.0
	4	5	-48.7	86.5	33.2	50.7	61.2	0.0	0.0
	5	6	-32.0	99.2	35.2	46.6	65.3	0.0	0.0
4F	1	2	-109.3	23.8	34.2	67.8	44.1	0.0	0.0
	2	3	-111.8	93.9	55.3	89.7	84.7	0.0	0.0
	3	4	-88.8	118.4	54.5	83.1	91.3	0.0	0.0
	4	5	-51.9	83.6	33.0	51.6	60.4	0.0	0.0
	5	6	-37.9	93.5	35.0	48.3	63.7	0.0	0.0
3F	1	2	-94.0	38.6	34.4	63.7	48.3	0.0	0.0
	2	3	-109.2	97.5	54.9	88.8	85.6	0.0	0.0
	3	4	-93.8	113.8	54.4	84.4	90.0	0.0	0.0
	4	5	-57.4	78.3	32.9	53.1	58.9	0.0	0.0
	5	6	-47.7	83.2	35.3	51.1	60.9	0.0	0.0
2F	1	2	-83.8	62.1	37.2	64.2	58.1	0.0	0.0
	2	3	-111.3	108.0	57.8	92.9	91.9	0.0	0.0
	3	4	-106.1	114.2	57.4	91.3	93.5	0.0	0.0
	4	5	-70.4	78.2	35.8	60.1	62.2	0.0	0.0
	5	6	-64.5	78.8	38.4	59.2	63.1	0.0	0.0
1F	1	2	-53.6	484.9	354.5	270.6	390.5	0.0	0.0
	2	3	-492.0	395.1	180.2	344.0	317.1	0.0	0.0
	3	4	-395.8	405.3	223.2	329.2	331.9	0.0	0.0
	4	5	-391.1	488.2	184.1	317.1	344.0	0.0	0.0
	5	6	-490.7	53.0	351.9	391.3	269.8	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	95.2	63.0	16.1	-22.0	22.0	0.0	0.0
	2	3	136.7	125.0	5.8	-36.3	36.3	0.0	0.0
	3	4	113.2	104.9	4.2	-30.3	30.3	0.0	0.0
	4	5	139.6	154.8	-7.6	-40.9	40.9	0.0	0.0

＊　C フレーム　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	5	6	42.7	85.0	-21.2	-17.7	17.7	0.0	0.0
14F	1	2	187.8	160.6	13.6	-48.4	48.4	0.0	0.0
	2	3	272.6	259.0	6.8	-73.8	73.8	0.0	0.0
	3	4	261.1	270.0	-4.5	-73.8	73.8	0.0	0.0
	4	5	210.1	219.3	-4.6	-59.6	59.6	0.0	0.0
	5	6	163.0	182.3	-9.6	-48.0	48.0	0.0	0.0
13F	1	2	273.7	235.4	19.1	-70.7	70.7	0.0	0.0
	2	3	352.7	338.4	7.1	-96.0	96.0	0.0	0.0
	3	4	340.0	350.3	-5.2	-95.9	95.9	0.0	0.0
	4	5	264.7	274.4	-4.9	-74.9	74.9	0.0	0.0
	5	6	240.9	270.6	-14.9	-71.0	71.0	0.0	0.0
12F	1	2	472.7	407.6	32.6	-122.3	122.3	0.0	0.0
	2	3	575.3	555.5	9.9	-157.1	157.1	0.0	0.0
	3	4	555.0	567.9	-6.5	-156.0	156.0	0.0	0.0
	4	5	453.9	468.6	-7.3	-128.1	128.1	0.0	0.0
	5	6	411.9	465.8	-27.0	-121.9	121.9	0.0	0.0
11F	1	2	581.2	523.7	28.8	-153.5	153.5	0.0	0.0
	2	3	724.1	705.4	9.3	-198.5	198.5	0.0	0.0
	3	4	706.3	721.2	-7.5	-198.3	198.3	0.0	0.0
	4	5	560.8	574.2	-6.7	-157.6	157.6	0.0	0.0
	5	6	529.8	574.9	-22.5	-153.4	153.4	0.0	0.0
10F	1	2	643.8	574.9	34.4	-169.3	169.3	0.0	0.0
	2	3	767.8	749.3	9.2	-210.7	210.7	0.0	0.0
	3	4	750.6	767.4	-8.4	-210.8	210.8	0.0	0.0
	4	5	593.4	606.6	-6.6	-166.7	166.7	0.0	0.0
	5	6	584.9	639.6	-27.3	-170.1	170.1	0.0	0.0
9F	1	2	637.6	587.0	25.3	-170.1	170.1	0.0	0.0
	2	3	802.5	786.8	7.8	-220.7	220.7	0.0	0.0
	3	4	786.0	799.6	-6.8	-220.2	220.2	0.0	0.0
	4	5	612.4	623.4	-5.5	-171.6	171.6	0.0	0.0
	5	6	592.9	632.2	-19.7	-170.1	170.1	0.0	0.0
8F	1	2	638.4	600.7	18.9	-172.1	172.1	0.0	0.0
	2	3	829.2	816.5	6.3	-228.6	228.6	0.0	0.0
	3	4	815.0	826.2	-5.6	-227.9	227.9	0.0	0.0
	4	5	624.4	633.3	-4.5	-174.7	174.7	0.0	0.0
	5	6	604.0	632.5	-14.2	-171.7	171.7	0.0	0.0
7F	1	2	685.9	643.5	21.2	-184.6	184.6	0.0	0.0
	2	3	864.9	853.0	5.9	-238.6	238.6	0.0	0.0
	3	4	851.6	863.4	-5.9	-238.2	238.2	0.0	0.0
	4	5	646.3	654.5	-4.1	-180.7	180.7	0.0	0.0
	5	6	649.8	682.8	-16.5	-185.1	185.1	0.0	0.0
6F	1	2	728.9	682.3	23.3	-196.0	196.0	0.0	0.0
	2	3	888.3	872.2	8.0	-244.5	244.5	0.0	0.0
	3	4	871.3	888.7	-8.7	-244.4	244.4	0.0	0.0
	4	5	666.2	677.4	-5.6	-186.6	186.6	0.0	0.0
	5	6	700.6	731.9	-15.7	-199.0	199.0	0.0	0.0
5F	1	2	1016.1	963.2	26.4	-274.9	274.9	0.0	0.0
	2	3	808.5	816.8	-4.1	-225.7	225.7	0.0	0.0
	3	4	815.1	807.7	3.7	-225.4	225.4	0.0	0.0
	4	5	943.6	931.1	6.2	-260.4	260.4	0.0	0.0
	5	6	928.5	996.9	-34.2	-267.4	267.4	0.0	0.0
4F	1	2	1003.1	957.2	23.0	-272.3	272.3	0.0	0.0
	2	3	782.5	782.7	-0.1	-217.4	217.4	0.0	0.0
	3	4	781.3	782.6	-0.6	-217.2	217.2	0.0	0.0
	4	5	922.9	916.1	3.4	-255.4	255.4	0.0	0.0
	5	6	938.8	991.2	-26.2	-268.1	268.1	0.0	0.0
3F	1	2	998.1	951.9	23.1	-270.8	270.8	0.0	0.0
	2	3	757.0	760.2	-1.6	-210.7	210.7	0.0	0.0
	3	4	760.7	760.5	0.1	-211.3	211.3	0.0	0.0
	4	5	886.9	877.6	4.7	-245.1	245.1	0.0	0.0
	5	6	935.0	988.7	-26.9	-267.2	267.2	0.0	0.0
2F	1	2	864.5	821.6	21.4	-234.2	234.2	0.0	0.0
	2	3	633.3	638.5	-2.6	-176.6	176.6	0.0	0.0
	3	4	641.2	640.3	0.4	-178.0	178.0	0.0	0.0
	4	5	739.6	729.3	5.2	-204.0	204.0	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	5	6	807.9	857.6	-24.8	-231.3	231.3	0.0	0.0
1F	1	2	1238.2	848.6	194.8	-289.8	289.8	0.0	0.0
	2	3	612.6	669.3	-28.4	-178.0	178.0	0.0	0.0
	3	4	719.1	732.7	-6.8	-201.6	201.6	0.0	0.0
	4	5	695.7	630.1	32.8	-184.1	184.1	0.0	0.0
	5	6	854.4	1236.7	-191.1	-290.4	290.4	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	1	2	-95.2	-63.0	-16.1	22.0	-22.0	0.0	0.0
	2	3	-136.7	-125.0	-5.8	36.3	-36.3	0.0	0.0
	3	4	-113.2	-104.9	-4.2	30.3	-30.3	0.0	0.0
	4	5	-139.6	-154.8	7.6	40.9	-40.9	0.0	0.0
	5	6	-42.7	-85.0	21.2	17.7	-17.7	0.0	0.0
14F	1	2	-187.8	-160.6	-13.6	48.4	-48.4	0.0	0.0
	2	3	-272.6	-259.0	-6.8	73.8	-73.8	0.0	0.0
	3	4	-261.1	-270.0	4.5	73.8	-73.8	0.0	0.0
	4	5	-210.1	-219.3	4.6	59.6	-59.6	0.0	0.0
	5	6	-163.0	-182.3	9.6	48.0	-48.0	0.0	0.0
13F	1	2	-273.7	-235.4	-19.1	70.7	-70.7	0.0	0.0
	2	3	-352.7	-338.4	-7.1	96.0	-96.0	0.0	0.0
	3	4	-340.0	-350.3	5.2	95.9	-95.9	0.0	0.0
	4	5	-264.7	-274.4	4.9	74.9	-74.9	0.0	0.0
	5	6	-240.9	-270.6	14.9	71.0	-71.0	0.0	0.0
12F	1	2	-472.7	-407.6	-32.6	122.3	-122.3	0.0	0.0
	2	3	-575.3	-555.5	-9.9	157.1	-157.1	0.0	0.0
	3	4	-555.0	-567.9	6.5	156.0	-156.0	0.0	0.0
	4	5	-453.9	-468.6	7.3	128.1	-128.1	0.0	0.0
	5	6	-411.9	-465.8	27.0	121.9	-121.9	0.0	0.0
11F	1	2	-581.2	-523.7	-28.8	153.5	-153.5	0.0	0.0
	2	3	-724.1	-705.4	-9.3	198.5	-198.5	0.0	0.0
	3	4	-706.3	-721.2	7.5	198.3	-198.3	0.0	0.0
	4	5	-560.8	-574.2	6.7	157.6	-157.6	0.0	0.0
	5	6	-529.8	-574.9	22.5	153.4	-153.4	0.0	0.0
10F	1	2	-643.8	-574.9	-34.4	169.3	-169.3	0.0	0.0
	2	3	-767.8	-749.3	-9.2	210.7	-210.7	0.0	0.0
	3	4	-750.6	-767.4	8.4	210.8	-210.8	0.0	0.0
	4	5	-593.4	-606.6	6.6	166.7	-166.7	0.0	0.0
	5	6	-584.9	-639.6	27.3	170.1	-170.1	0.0	0.0
9F	1	2	-637.6	-587.0	-25.3	170.1	-170.1	0.0	0.0
	2	3	-802.5	-786.8	-7.8	220.7	-220.7	0.0	0.0
	3	4	-786.0	-799.6	6.8	220.2	-220.2	0.0	0.0
	4	5	-612.4	-623.4	5.5	171.6	-171.6	0.0	0.0
	5	6	-592.9	-632.2	19.7	170.1	-170.1	0.0	0.0
8F	1	2	-638.4	-600.7	-18.9	172.1	-172.1	0.0	0.0
	2	3	-829.2	-816.5	-6.3	228.6	-228.6	0.0	0.0
	3	4	-815.0	-826.2	5.6	227.9	-227.9	0.0	0.0
	4	5	-624.4	-633.3	4.5	174.7	-174.7	0.0	0.0
	5	6	-604.0	-632.5	14.2	171.7	-171.7	0.0	0.0
7F	1	2	-685.9	-643.5	-21.2	184.6	-184.6	0.0	0.0
	2	3	-864.9	-853.0	-5.9	238.6	-238.6	0.0	0.0
	3	4	-851.6	-863.4	5.9	238.2	-238.2	0.0	0.0
	4	5	-646.3	-654.5	4.1	180.7	-180.7	0.0	0.0
	5	6	-649.8	-682.8	16.5	185.1	-185.1	0.0	0.0
6F	1	2	-728.9	-682.3	-23.3	196.0	-196.0	0.0	0.0
	2	3	-888.3	-872.2	-8.0	244.5	-244.5	0.0	0.0
	3	4	-871.3	-888.7	8.7	244.4	-244.4	0.0	0.0
	4	5	-666.2	-677.4	5.6	186.6	-186.6	0.0	0.0
	5	6	-700.6	-731.9	15.7	199.0	-199.0	0.0	0.0
5F	1	2	-1016.1	-963.2	-26.4	274.9	-274.9	0.0	0.0
	2	3	-808.5	-816.8	4.1	225.7	-225.7	0.0	0.0
	3	4	-815.1	-807.7	-3.7	225.4	-225.4	0.0	0.0
	4	5	-943.6	-931.1	-6.2	260.4	-260.4	0.0	0.0
	5	6	-928.5	-996.9	34.2	267.4	-267.4	0.0	0.0
4F	1	2	-1003.1	-957.2	-23.0	272.3	-272.3	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	2	3	-782.5	-782.7	0.1	217.4	-217.4	0.0	0.0
	3	4	-781.3	-782.6	0.6	217.2	-217.2	0.0	0.0
	4	5	-922.9	-916.1	-3.4	255.4	-255.4	0.0	0.0
	5	6	-938.8	-991.2	26.2	268.1	-268.1	0.0	0.0
3F	1	2	-998.1	-951.9	-23.1	270.8	-270.8	0.0	0.0
	2	3	-757.0	-760.2	1.6	210.7	-210.7	0.0	0.0
	3	4	-760.7	-760.5	-0.1	211.3	-211.3	0.0	0.0
	4	5	-886.9	-877.6	-4.7	245.1	-245.1	0.0	0.0
	5	6	-935.0	-988.7	26.9	267.2	-267.2	0.0	0.0
2F	1	2	-864.5	-821.6	-21.4	234.2	-234.2	0.0	0.0
	2	3	-633.3	-638.5	2.6	176.6	-176.6	0.0	0.0
	3	4	-641.2	-640.3	-0.4	178.0	-178.0	0.0	0.0
	4	5	-739.6	-729.3	-5.2	204.0	-204.0	0.0	0.0
	5	6	-807.9	-857.6	24.8	231.3	-231.3	0.0	0.0
1F	1	2	-1238.2	-848.6	-194.8	289.8	-289.8	0.0	0.0
	2	3	-612.6	-669.3	28.4	178.0	-178.0	0.0	0.0
	3	4	-719.1	-732.7	6.8	201.6	-201.6	0.0	0.0
	4	5	-695.7	-630.1	-32.8	184.1	-184.1	0.0	0.0
	5	6	-854.4	-1236.7	191.1	290.4	-290.4	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	86.2	67.4	-9.4	-38.4	38.4	-168.7	168.7
		2	40.0	44.7	2.3	-21.2	21.2	-244.0	244.0
		3	-3.6	-3.4	0.1	1.7	-1.7	-236.4	236.4
		4	-29.2	-32.9	-1.8	15.5	-15.5	-251.9	251.9
		5	-26.5	-24.9	0.8	12.8	-12.8	-254.2	254.2
		6	-70.8	-56.3	7.3	31.8	-31.8	-163.5	163.5
13F	14F	1	41.2	50.2	4.5	-22.9	22.9	-386.9	386.9
		2	41.6	44.0	1.2	-21.4	21.4	-543.8	543.8
		3	-2.3	-2.5	-0.1	1.2	-1.2	-573.6	573.6
		4	-31.2	-33.8	-1.3	16.3	-16.3	-545.4	545.4
		5	-18.2	-19.3	-0.6	9.4	-9.4	-504.4	504.4
		6	-35.3	-42.8	-3.7	19.5	-19.5	-377.2	377.2
12F	13F	1	48.0	48.8	0.4	-24.1	24.1	-591.0	591.0
		2	38.3	40.9	1.3	-19.7	19.7	-829.8	829.8
		3	-2.5	-2.8	-0.2	1.3	-1.3	-894.1	894.1
		4	-29.4	-30.6	-0.6	14.9	-14.9	-821.8	821.8
		5	-18.4	-20.9	-1.2	9.8	-9.8	-740.0	740.0
		6	-40.0	-39.9	0.0	19.8	-19.8	-577.1	577.1
11F	12F	1	75.9	71.9	-2.0	-37.0	37.0	-812.0	812.0
		2	69.0	66.8	-1.1	-33.9	33.9	-1131.7	1131.7
		3	-4.7	-4.4	0.2	2.3	-2.3	-1230.5	1230.5
		4	-49.6	-48.1	0.8	24.4	-24.4	-1122.6	1122.6
		5	-37.5	-36.3	0.6	18.5	-18.5	-996.5	996.5
		6	-60.2	-57.3	1.4	29.4	-29.4	-791.2	791.2
10F	11F	1	61.0	66.2	2.6	-31.8	31.8	-1039.0	1039.0
		2	56.7	60.2	1.8	-29.2	29.2	-1437.8	1437.8
		3	-3.5	-3.7	-0.1	1.8	-1.8	-1570.5	1570.5
		4	-41.1	-43.9	-1.4	21.2	-21.2	-1428.2	1428.2
		5	-30.3	-31.7	-0.7	15.5	-15.5	-1257.5	1257.5
		6	-48.8	-53.1	-2.1	25.5	-25.5	-1010.5	1010.5
9F	10F	1	57.6	56.8	-0.4	-28.3	28.3	-1258.5	1258.5
		2	51.9	51.9	0.0	-25.6	25.6	-1737.7	1737.7
		3	-3.8	-3.5	0.1	1.8	-1.8	-1904.0	1904.0
		4	-39.0	-38.4	0.3	19.1	-19.1	-1725.2	1725.2
		5	-27.9	-27.7	0.1	13.7	-13.7	-1511.2	1511.2
		6	-47.3	-46.0	0.6	23.0	-23.0	-1223.3	1223.3
8F	9F	1	70.4	70.1	-0.1	-35.1	35.1	-1484.4	1484.4
		2	65.9	66.0	0.1	-33.0	33.0	-2061.6	2061.6
		3	-5.4	-5.3	0.1	2.7	-2.7	-2259.7	2259.7
		4	-50.5	-50.7	-0.1	25.3	-25.3	-2051.2	2051.2
		5	-36.8	-36.7	0.1	18.4	-18.4	-1795.6	1795.6
		6	-58.6	-58.5	0.1	29.3	-29.3	-1442.2	1442.2
7F	8F	1	56.2	62.5	3.1	-29.7	29.7	-1712.2	1712.2

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	2	52.4	57.3	2.4	-27.4	27.4	-2392.5	2392.5
		3	-3.9	-4.6	-0.4	2.1	-2.1	-2622.0	2622.0
		4	-40.1	-44.6	-2.3	21.2	-21.2	-2383.7	2383.7
		5	-28.1	-30.9	-1.4	14.8	-14.8	-2086.6	2086.6
		6	-46.7	-52.7	-3.0	24.8	-24.8	-1663.2	1663.2
6F	7F	1	54.5	58.0	1.7	-28.1	28.1	-1933.7	1933.7
		2	49.0	51.7	1.4	-25.2	25.2	-2714.5	2714.5
		3	-3.5	-4.1	-0.3	1.9	-1.9	-2976.3	2976.3
		4	-38.3	-41.8	-1.8	20.0	-20.0	-2703.8	2703.8
		5	-24.5	-25.4	-0.5	12.5	-12.5	-2365.8	2365.8
		6	-46.1	-50.3	-2.1	24.1	-24.1	-1878.8	1878.8
5F	6F	1	50.4	55.4	2.5	-26.5	26.5	-2148.7	2148.7
		2	43.6	46.7	1.6	-22.6	22.6	-3027.6	3027.6
		3	-2.8	-3.5	-0.3	1.6	-1.6	-3322.3	3322.3
		4	-33.6	-35.4	-0.9	17.3	-17.3	-3011.7	3011.7
		5	-21.6	-25.7	-2.1	11.8	-11.8	-2633.2	2633.2
		6	-42.6	-47.0	-2.2	22.4	-22.4	-2088.9	2088.9
4F	5F	1	63.0	59.7	-1.6	-30.7	30.7	-2370.5	2370.5
		2	51.8	49.0	-1.4	-25.2	25.2	-3345.6	3345.6
		3	-2.9	-3.2	-0.2	1.5	-1.5	-3677.9	3677.9
		4	-37.4	-36.8	0.3	18.5	-18.5	-3324.7	3324.7
		5	-28.9	-26.9	1.0	13.9	-13.9	-2908.4	2908.4
		6	-52.2	-51.0	0.6	25.8	-25.8	-2304.8	2304.8
3F	4F	1	49.6	50.2	0.3	-25.0	25.0	-2591.1	2591.1
		2	39.0	37.8	-0.6	-19.2	19.2	-3667.0	3667.0
		3	-1.8	-2.3	-0.3	1.0	-1.0	-4036.6	4036.6
		4	-29.8	-30.4	-0.3	15.0	-15.0	-3637.7	3637.7
		5	-18.8	-18.2	0.3	9.2	-9.2	-3184.0	3184.0
		6	-42.5	-44.4	-0.9	21.7	-21.7	-2520.7	2520.7
2F	3F	1	43.8	42.5	-0.6	-21.6	21.6	-2802.6	2802.6
		2	32.8	32.9	0.1	-16.4	16.4	-3978.4	3978.4
		3	-1.3	-2.0	-0.4	0.8	-0.8	-4384.4	4384.4
		4	-26.0	-27.3	-0.6	13.3	-13.3	-3935.6	3935.6
		5	-12.4	-11.7	0.3	6.0	-6.0	-3445.2	3445.2
		6	-38.8	-39.6	-0.4	19.6	-19.6	-2729.1	2729.1
1F	2F	1	41.3	53.6	6.1	-20.6	20.6	-3018.1	3018.1
		2	16.3	7.1	-4.6	-5.1	5.1	-4301.3	4301.3
		3	0.1	0.7	0.3	-0.2	0.2	-4743.9	4743.9
		4	-16.5	-14.2	1.1	6.7	-6.7	-4240.2	4240.2
		5	-2.0	2.5	2.2	-0.1	0.1	-3713.3	3713.3
		6	-39.2	-53.0	-6.9	20.0	-20.0	-2943.3	2943.3

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	-95.2	-52.4	21.4	36.9	-36.9	30.7	-30.7
		2	-199.7	-169.5	15.1	92.3	-92.3	9.4	-9.4
		3	-238.2	-213.2	12.5	112.9	-112.9	-7.3	7.3
		4	-244.5	-202.7	20.9	111.8	-111.8	15.6	-15.6
		5	-197.5	-152.1	22.7	87.4	-87.4	-21.8	21.8
		6	-85.0	-47.0	19.0	33.0	-33.0	-26.5	26.5
13F	14F	1	-135.3	-104.8	15.3	60.0	-60.0	86.6	-86.6
		2	-263.8	-258.6	2.6	130.6	-130.6	25.3	-25.3
		3	-306.9	-306.1	0.4	153.2	-153.2	-9.9	9.9
		4	-277.4	-272.7	2.4	137.5	-137.5	9.1	-9.1
		5	-230.2	-220.6	4.8	112.7	-112.7	-29.2	29.2
		6	-135.2	-103.8	15.7	59.8	-59.8	-82.0	82.0
12F	13F	1	-168.9	-177.8	-4.4	86.1	-86.1	161.3	-161.3
		2	-329.5	-356.0	-13.3	170.3	-170.3	39.0	-39.0
		3	-372.3	-401.5	-14.6	192.3	-192.3	-13.2	13.2
		4	-342.3	-370.6	-14.1	177.1	-177.1	-3.8	3.8
		5	-294.7	-319.9	-12.6	152.7	-152.7	-26.6	26.6
		6	-166.8	-175.3	-4.2	85.0	-85.0	-157.0	157.0
11F	12F	1	-294.9	-257.9	18.5	138.2	-138.2	296.6	-296.6
		2	-626.9	-596.4	15.3	305.8	-305.8	63.3	-63.3
		3	-709.0	-681.6	13.7	347.7	-347.7	-16.4	16.4

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	4	-651.3	-618.0	16.6	317.3	-317.3	-22.4	22.4
		5	-560.6	-524.8	17.9	271.3	-271.3	-29.5	29.5
		6	-290.6	-254.0	18.3	136.1	-136.1	-291.9	291.9
10F	11F	1	-323.3	-304.4	9.5	156.9	-156.9	468.9	-468.9
		2	-651.4	-670.2	-9.4	330.4	-330.4	100.2	-100.2
		3	-730.1	-753.1	-11.5	370.8	-370.8	-17.3	17.3
		4	-664.0	-680.7	-8.3	336.2	-336.2	-54.6	54.6
		5	-579.2	-591.2	-6.0	292.6	-292.6	-33.2	33.2
		6	-320.9	-302.1	9.4	155.7	-155.7	-464.2	464.2
9F	10F	1	-339.4	-401.1	-30.8	182.8	-182.8	654.5	-654.5
		2	-672.5	-729.8	-28.7	346.3	-346.3	129.8	-129.8
		3	-746.8	-806.2	-29.7	383.5	-383.5	-18.5	18.5
		4	-680.1	-738.6	-29.3	350.3	-350.3	-90.2	90.2
		5	-600.3	-656.7	-28.2	310.4	-310.4	-25.4	25.4
		6	-337.5	-398.9	-30.7	181.8	-181.8	-650.5	650.5
8F	9F	1	-236.5	-286.7	-25.1	130.8	-130.8	838.2	-838.2
		2	-659.7	-715.4	-27.8	343.8	-343.8	148.0	-148.0
		3	-766.6	-826.5	-29.9	398.3	-398.3	-23.7	23.7
		4	-673.3	-729.0	-27.8	350.6	-350.6	-121.5	121.5
		5	-559.6	-611.0	-25.7	292.7	-292.7	-7.1	7.1
		6	-233.3	-283.5	-25.1	129.2	-129.2	-834.3	834.3
7F	8F	1	-351.7	-348.5	1.6	175.1	-175.1	1021.7	-1021.7
		2	-714.5	-767.0	-26.3	370.4	-370.4	162.3	-162.3
		3	-805.1	-865.6	-30.3	417.7	-417.7	-30.8	30.8
		4	-721.6	-771.4	-24.9	373.3	-373.3	-155.6	155.6
		5	-626.3	-668.3	-21.0	323.6	-323.6	18.8	-18.8
		6	-349.0	-345.2	1.9	173.6	-173.6	-1017.3	1017.3
6F	7F	1	-337.4	-340.6	-1.6	169.5	-169.5	1215.4	-1215.4
		2	-741.4	-803.5	-31.1	386.2	-386.2	173.0	-173.0
		3	-839.0	-923.0	-42.0	440.5	-440.5	-38.0	38.0
		4	-738.3	-796.5	-29.1	383.7	-383.7	-195.7	195.7
		5	-636.0	-670.6	-17.3	326.7	-326.7	55.5	-55.5
		6	-337.6	-344.1	-3.3	170.4	-170.4	-1211.4	1211.4
5F	6F	1	-388.3	-574.9	-93.3	240.8	-240.8	1419.5	-1419.5
		2	-767.1	-946.9	-89.9	428.5	-428.5	181.7	-181.7
		3	-820.6	-943.3	-61.4	441.0	-441.0	-44.1	44.1
		4	-758.4	-938.1	-89.9	424.1	-424.1	-239.4	239.4
		5	-707.4	-953.6	-123.1	415.2	-415.2	99.0	-99.0
		6	-387.8	-567.9	-90.0	238.9	-238.9	-1418.5	1418.5
4F	5F	1	-441.1	-503.2	-31.0	236.1	-236.1	1702.1	-1702.1
		2	-824.8	-889.4	-32.3	428.6	-428.6	96.0	-96.0
		3	-688.5	-814.6	-63.0	375.8	-375.8	-49.8	49.8
		4	-813.2	-875.6	-31.2	422.2	-422.2	-193.3	193.3
		5	-906.1	-956.8	-25.3	465.7	-465.7	136.4	-136.4
		6	-429.0	-495.0	-33.0	231.0	-231.0	-1693.5	1693.5
3F	4F	1	-500.0	-557.7	-28.9	264.4	-264.4	1978.9	-1978.9
		2	-850.2	-926.4	-38.1	444.2	-444.2	6.2	-6.2
		3	-749.3	-855.9	-53.3	401.3	-401.3	-55.7	55.7
		4	-830.0	-900.0	-35.0	432.5	-432.5	-145.5	145.5
		5	-898.2	-979.2	-40.5	469.3	-469.3	179.7	-179.7
		6	-496.2	-553.1	-28.5	262.3	-262.3	-1966.1	1966.1
2F	3F	1	-440.3	-611.4	-85.5	262.9	-262.9	2250.0	-2250.0
		2	-782.6	-963.0	-90.2	436.4	-436.4	-85.8	85.8
		3	-665.0	-872.2	-103.6	384.3	-384.3	-61.3	61.3
		4	-747.4	-921.5	-87.0	417.2	-417.2	-103.3	103.3
		5	-833.4	-1014.8	-90.7	462.0	-462.0	230.8	-230.8
		6	-435.6	-606.8	-85.6	260.6	-260.6	-2233.5	2233.5
1F	2F	1	-253.1	-1238.2	-492.6	324.2	-324.2	2480.6	-2480.6
		2	-492.0	-1461.2	-484.6	424.6	-424.6	-167.9	167.9
		3	-407.5	-1388.4	-490.4	390.4	-390.4	-65.6	65.6
		4	-458.4	-1428.4	-485.0	410.2	-410.2	-70.6	70.6
		5	-522.4	-1484.5	-481.0	436.3	-436.3	281.2	-281.2
		6	-250.8	-1236.7	-493.0	323.4	-323.4	-2461.3	2461.3

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	1	95.2	52.4	-21.4	-36.9	36.9	-30.7	30.7
		2	199.7	169.5	-15.1	-92.3	92.3	-9.4	9.4
		3	238.2	213.2	-12.5	-112.9	112.9	7.3	-7.3
		4	244.5	202.7	-20.9	-111.8	111.8	-15.6	15.6
		5	197.5	152.1	-22.7	-87.4	87.4	21.8	-21.8
		6	85.0	47.0	-19.0	-33.0	33.0	26.5	-26.5
13F	14F	1	135.3	104.8	-15.3	-60.0	60.0	-86.6	86.6
		2	263.8	258.6	-2.6	-130.6	130.6	-25.3	25.3
		3	306.9	306.1	-0.4	-153.2	153.2	9.9	-9.9
		4	277.4	272.7	-2.4	-137.5	137.5	-9.1	9.1
		5	230.2	220.6	-4.8	-112.7	112.7	29.2	-29.2
		6	135.2	103.8	-15.7	-59.8	59.8	82.0	-82.0
12F	13F	1	168.9	177.8	4.4	-86.1	86.1	-161.3	161.3
		2	329.5	356.0	13.3	-170.3	170.3	-39.0	39.0
		3	372.3	401.5	14.6	-192.3	192.3	13.2	-13.2
		4	342.3	370.6	14.1	-177.1	177.1	3.8	-3.8
		5	294.7	319.9	12.6	-152.7	152.7	26.6	-26.6
		6	166.8	175.3	4.2	-85.0	85.0	157.0	-157.0
11F	12F	1	294.9	257.9	-18.5	-138.2	138.2	-296.6	296.6
		2	626.9	596.4	-15.3	-305.8	305.8	-63.3	63.3
		3	709.0	681.6	-13.7	-347.7	347.7	16.4	-16.4
		4	651.3	618.0	-16.6	-317.3	317.3	22.4	-22.4
		5	560.6	524.8	-17.9	-271.3	271.3	29.5	-29.5
		6	290.6	254.0	-18.3	-136.1	136.1	291.9	-291.9
10F	11F	1	323.3	304.4	-9.5	-156.9	156.9	-468.9	468.9
		2	651.4	670.2	9.4	-330.4	330.4	-100.2	100.2
		3	730.1	753.1	11.5	-370.8	370.8	17.3	-17.3
		4	664.0	680.7	8.3	-336.2	336.2	54.6	-54.6
		5	579.2	591.2	6.0	-292.6	292.6	33.2	-33.2
		6	320.9	302.1	-9.4	-155.7	155.7	464.2	-464.2
9F	10F	1	339.4	401.1	30.8	-182.8	182.8	-654.5	654.5
		2	672.5	729.8	28.7	-346.3	346.3	-129.8	129.8
		3	746.8	806.2	29.7	-383.5	383.5	18.5	-18.5
		4	680.1	738.6	29.3	-350.3	350.3	90.2	-90.2
		5	600.3	656.7	28.2	-310.4	310.4	25.4	-25.4
		6	337.5	398.9	30.7	-181.8	181.8	650.5	-650.5
8F	9F	1	236.5	286.7	25.1	-130.8	130.8	-838.2	838.2
		2	659.7	715.4	27.8	-343.8	343.8	-148.0	148.0
		3	766.6	826.5	29.9	-398.3	398.3	23.7	-23.7
		4	673.3	729.0	27.8	-350.6	350.6	121.5	-121.5
		5	559.6	611.0	25.7	-292.7	292.7	7.1	-7.1
		6	233.3	283.5	25.1	-129.2	129.2	834.3	-834.3
7F	8F	1	351.7	348.5	-1.6	-175.1	175.1	-1021.7	1021.7
		2	714.5	767.0	26.3	-370.4	370.4	-162.3	162.3
		3	805.1	865.6	30.3	-417.7	417.7	30.8	-30.8
		4	721.6	771.4	24.9	-373.3	373.3	155.6	-155.6
		5	626.3	668.3	21.0	-323.6	323.6	-18.8	18.8
		6	349.0	345.2	-1.9	-173.6	173.6	1017.3	-1017.3
6F	7F	1	337.4	340.6	1.6	-169.5	169.5	-1215.4	1215.4
		2	741.4	803.5	31.1	-386.2	386.2	-173.0	173.0
		3	839.0	923.0	42.0	-440.5	440.5	38.0	-38.0
		4	738.3	796.5	29.1	-383.7	383.7	195.7	-195.7
		5	636.0	670.6	17.3	-326.7	326.7	-55.5	55.5
		6	337.6	344.1	3.3	-170.4	170.4	1211.4	-1211.4
5F	6F	1	388.3	574.9	93.3	-240.8	240.8	-1419.5	1419.5
		2	767.1	946.9	89.9	-428.5	428.5	-181.7	181.7
		3	820.6	943.3	61.4	-441.0	441.0	44.1	-44.1
		4	758.4	938.1	89.9	-424.1	424.1	239.4	-239.4
		5	707.4	953.6	123.1	-415.2	415.2	-99.0	99.0
		6	387.8	567.9	90.0	-238.9	238.9	1418.5	-1418.5
4F	5F	1	441.1	503.2	31.0	-236.1	236.1	-1702.1	1702.1
		2	824.8	889.4	32.3	-428.6	428.6	-96.0	96.0
		3	688.5	814.6	63.0	-375.8	375.8	49.8	-49.8
		4	813.2	875.6	31.2	-422.2	422.2	193.3	-193.3
		5	906.1	956.8	25.3	-465.7	465.7	-136.4	136.4

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	6	429.0	495.0	33.0	-231.0	231.0	1693.5	-1693.5
3F	4F	1	500.0	557.7	28.9	-264.4	264.4	-1978.9	1978.9
		2	850.2	926.4	38.1	-444.2	444.2	-6.2	6.2
		3	749.3	855.9	53.3	-401.3	401.3	55.7	-55.7
		4	830.0	900.0	35.0	-432.5	432.5	145.5	-145.5
		5	898.2	979.2	40.5	-469.3	469.3	-179.7	179.7
		6	496.2	553.1	28.5	-262.3	262.3	1966.1	-1966.1
2F	3F	1	440.3	611.4	85.5	-262.9	262.9	-2250.0	2250.0
		2	782.6	963.0	90.2	-436.4	436.4	85.8	-85.8
		3	665.0	872.2	103.6	-384.3	384.3	61.3	-61.3
		4	747.4	921.5	87.0	-417.2	417.2	103.3	-103.3
		5	833.4	1014.8	90.7	-462.0	462.0	-230.8	230.8
		6	435.6	606.8	85.6	-260.6	260.6	2233.5	-2233.5
1F	2F	1	253.1	1238.2	492.6	-324.2	324.2	-2480.6	2480.6
		2	492.0	1461.2	484.6	-424.6	424.6	167.9	-167.9
		3	407.5	1388.4	490.4	-390.4	390.4	65.6	-65.6
		4	458.4	1428.4	485.0	-410.2	410.2	70.6	-70.6
		5	522.4	1484.5	481.0	-436.3	436.3	-281.2	281.2
		6	250.8	1236.7	493.0	-323.4	323.4	2461.3	-2461.3

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-876.6	941.4	639.5	308.5	315.8	0.0	0.0
	B	C	-210.6	147.4	47.5	111.0	93.4	0.0	0.0
14F	A	B	-1046.2	981.6	566.9	329.0	322.3	0.0	0.0
	B	C	-47.5	234.4	73.6	74.2	141.2	0.0	0.0
13F	A	B	-1019.4	965.0	588.6	328.4	322.8	0.0	0.0
	B	C	-98.3	200.3	65.3	86.0	129.4	0.0	0.0
12F	A	B	-1052.8	950.5	609.5	337.8	326.9	0.0	0.0
	B	C	-75.4	221.4	66.1	79.9	135.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1064.7	949.9	603.8	338.5	326.2	0.0	0.0
	B	C	-74.8	227.7	63.3	79.0	136.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1049.2	952.3	610.4	337.5	327.2	0.0	0.0
	B	C	-94.7	210.7	61.8	84.1	131.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1108.3	935.6	609.1	346.2	327.4	0.0	0.0
	B	C	-75.6	218.4	67.5	80.4	135.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1130.8	944.1	593.5	346.9	326.6	0.0	0.0
	B	C	-74.8	217.0	68.7	80.4	135.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1110.6	959.4	596.0	345.0	328.6	0.0	0.0
	B	C	-88.8	204.0	68.1	84.2	131.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1089.0	974.0	599.5	343.0	330.6	0.0	0.0
	B	C	-104.9	190.8	66.7	88.3	127.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1099.4	1000.8	580.9	342.0	331.5	0.0	0.0
	B	C	-101.7	186.1	70.7	88.5	126.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1097.8	1023.0	570.6	340.7	332.8	0.0	0.0
	B	C	-106.1	178.8	72.1	90.1	125.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1071.7	1040.6	574.9	338.3	335.3	0.0	0.0
	B	C	-125.4	162.8	70.4	95.0	120.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1093.9	1115.8	584.8	348.4	351.3	0.0	0.0
	B	C	-135.9	160.5	75.7	102.0	123.8	0.0	0.0
1F	A	B	-994.4	2934.8	2236.0	790.5	1006.1	0.0	0.0
	B	C	-2102.8	84.2	-469.7	610.9	50.2	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	372.4	360.5	5.9	-40.7	40.7	0.0	0.0
	B	C	130.7	140.4	-4.8	-37.7	37.7	0.0	0.0
14F	A	B	621.2	603.3	9.0	-68.0	68.0	0.0	0.0
	B	C	337.9	327.4	5.2	-92.4	92.4	0.0	0.0
13F	A	B	803.7	773.4	15.2	-87.6	87.6	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	B	C	486.7	459.6	13.6	-131.4	131.4	0.0	0.0
12F	A	B	1150.8	1114.6	18.1	-125.9	125.9	0.0	0.0
	B	C	528.0	544.8	-8.4	-149.0	149.0	0.0	0.0
11F	A	B	1249.5	1210.2	19.7	-136.6	136.6	0.0	0.0
	B	C	609.7	635.1	-12.7	-172.9	172.9	0.0	0.0
10F	A	B	1360.5	1309.5	25.5	-148.3	148.3	0.0	0.0
	B	C	681.1	704.7	-11.8	-192.5	192.5	0.0	0.0
9F	A	B	1682.4	1642.4	20.0	-184.7	184.7	0.0	0.0
	B	C	660.8	692.8	-16.0	-188.0	188.0	0.0	0.0
8F	A	B	1712.8	1679.9	16.5	-188.5	188.5	0.0	0.0
	B	C	686.5	704.3	-8.9	-193.2	193.2	0.0	0.0
7F	A	B	1779.2	1741.8	18.7	-195.6	195.6	0.0	0.0
	B	C	739.4	759.9	-10.2	-208.2	208.2	0.0	0.0
6F	A	B	1822.0	1779.2	21.4	-200.1	200.1	0.0	0.0
	B	C	782.3	805.1	-11.4	-220.5	220.5	0.0	0.0
5F	A	B	1819.8	1789.6	15.1	-200.5	200.5	0.0	0.0
	B	C	818.5	811.2	3.6	-226.4	226.4	0.0	0.0
4F	A	B	1787.9	1766.8	10.6	-197.5	197.5	0.0	0.0
	B	C	820.3	798.7	10.8	-224.9	224.9	0.0	0.0
3F	A	B	1716.1	1688.8	13.6	-189.2	189.2	0.0	0.0
	B	C	805.4	786.4	9.5	-221.1	221.1	0.0	0.0
2F	A	B	1386.3	1378.7	3.8	-153.6	153.6	0.0	0.0
	B	C	690.9	681.6	4.6	-190.6	190.6	0.0	0.0
1F	A	B	2567.2	1745.0	411.1	-239.6	239.6	0.0	0.0
	B	C	1617.0	1283.8	166.6	-402.9	402.9	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-372.4	-360.5	-5.9	40.7	-40.7	0.0	0.0
	B	C	-130.7	-140.4	4.8	37.7	-37.7	0.0	0.0
14F	A	B	-621.2	-603.3	-9.0	68.0	-68.0	0.0	0.0
	B	C	-337.9	-327.4	-5.2	92.4	-92.4	0.0	0.0
13F	A	B	-803.7	-773.4	-15.2	87.6	-87.6	0.0	0.0
	B	C	-486.7	-459.6	-13.6	131.4	-131.4	0.0	0.0
12F	A	B	-1150.8	-1114.6	-18.1	125.9	-125.9	0.0	0.0
	B	C	-528.0	-544.8	8.4	149.0	-149.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1249.5	-1210.2	-19.7	136.6	-136.6	0.0	0.0
	B	C	-609.7	-635.1	12.7	172.9	-172.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1360.5	-1309.5	-25.5	148.3	-148.3	0.0	0.0
	B	C	-681.1	-704.7	11.8	192.5	-192.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1682.4	-1642.4	-20.0	184.7	-184.7	0.0	0.0
	B	C	-660.8	-692.8	16.0	188.0	-188.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1712.8	-1679.9	-16.5	188.5	-188.5	0.0	0.0
	B	C	-686.5	-704.3	8.9	193.2	-193.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1779.2	-1741.8	-18.7	195.6	-195.6	0.0	0.0
	B	C	-739.4	-759.9	10.2	208.2	-208.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1822.0	-1779.2	-21.4	200.1	-200.1	0.0	0.0
	B	C	-782.3	-805.1	11.4	220.5	-220.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1819.8	-1789.6	-15.1	200.5	-200.5	0.0	0.0
	B	C	-818.5	-811.2	-3.6	226.4	-226.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1787.9	-1766.8	-10.6	197.5	-197.5	0.0	0.0
	B	C	-820.3	-798.7	-10.8	224.9	-224.9	0.0	0.0
3F	A	B	-1716.1	-1688.8	-13.6	189.2	-189.2	0.0	0.0
	B	C	-805.4	-786.4	-9.5	221.1	-221.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1386.3	-1378.7	-3.8	153.6	-153.6	0.0	0.0
	B	C	-690.9	-681.6	-4.6	190.6	-190.6	0.0	0.0
1F	A	B	-2567.2	-1745.0	-411.1	239.6	-239.6	0.0	0.0
	B	C	-1617.0	-1283.8	-166.6	402.9	-402.9	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	876.6	600.9	-137.9	-369.4	369.4	-399.9	399.9
		B	-730.8	-563.5	83.6	323.6	-323.6	-542.4	542.4
		C	-147.4	-138.1	4.7	71.4	-71.4	-168.7	168.7

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
13F	14F	A	445.3	489.8	22.2	-233.8	233.8	-848.1	848.1
		B	-370.5	-410.8	-20.1	195.3	-195.3	-1067.2	1067.2
		C	-96.3	-103.1	-3.4	49.9	-49.9	-386.9	386.9
12F	13F	A	529.7	485.3	-22.2	-252.2	252.2	-1291.9	1291.9
		B	-456.0	-426.8	14.6	219.3	-219.3	-1598.9	1598.9
		C	-97.2	-95.5	0.9	47.9	-47.9	-591.0	591.0
11F	12F	A	567.5	523.1	-22.2	-272.7	272.7	-1746.1	1746.1
		B	-448.2	-421.0	13.6	217.3	-217.3	-2129.1	2129.1
		C	-125.9	-121.5	2.2	61.9	-61.9	-812.0	812.0
10F	11F	A	541.6	531.5	-5.0	-268.3	268.3	-2201.4	2201.4
		B	-454.0	-441.0	6.5	223.7	-223.7	-2657.3	2657.3
		C	-106.2	-113.0	-3.4	54.8	-54.8	-1039.0	1039.0
9F	10F	A	517.7	442.1	-37.8	-237.0	237.0	-2653.4	2653.4
		B	-416.6	-365.8	25.4	193.2	-193.2	-3188.7	3188.7
		C	-97.7	-101.3	-1.8	49.1	-49.1	-1258.5	1258.5
8F	9F	A	666.2	581.1	-42.5	-311.8	311.8	-3141.5	3141.5
		B	-494.2	-438.4	27.9	233.1	-233.1	-3746.1	3746.1
		C	-117.1	-118.8	-0.8	59.0	-59.0	-1484.4	1484.4
7F	8F	A	549.7	540.6	-4.5	-272.6	272.6	-3634.4	3634.4
		B	-431.0	-405.7	12.6	209.2	-209.2	-4306.8	4306.8
		C	-98.2	-103.9	-2.8	50.5	-50.5	-1712.2	1712.2
6F	7F	A	570.0	562.3	-3.8	-283.1	283.1	-4118.1	4118.1
		B	-464.9	-441.0	12.0	226.5	-226.5	-4864.8	4864.8
		C	-100.1	-102.1	-1.0	50.6	-50.6	-1933.7	1933.7
5F	6F	A	526.7	452.5	-37.1	-244.8	244.8	-4592.9	4592.9
		B	-428.1	-353.6	37.3	195.4	-195.4	-5421.0	5421.0
		C	-88.7	-89.6	-0.5	44.6	-44.6	-2148.7	2148.7
4F	5F	A	646.9	568.4	-39.2	-303.8	303.8	-5068.1	5068.1
		B	-545.5	-449.5	48.0	248.7	-248.7	-5979.1	5979.1
		C	-96.5	-94.5	1.0	47.8	-47.8	-2370.5	2370.5
3F	4F	A	529.3	555.6	13.1	-271.2	271.2	-5541.5	5541.5
		B	-467.5	-440.6	13.4	227.0	-227.0	-6539.1	6539.1
		C	-84.2	-81.6	1.3	41.5	-41.5	-2591.1	2591.1
2F	3F	A	516.1	472.3	-21.9	-247.1	247.1	-6004.1	6004.1
		B	-474.6	-362.3	56.2	209.2	-209.2	-7096.8	7096.8
		C	-81.2	-76.0	2.6	39.3	-39.3	-2802.6	2802.6
1F	2F	A	621.6	994.4	186.4	-351.3	351.3	-6471.7	6471.7
		B	-617.5	-832.0	-107.2	315.1	-315.1	-7668.4	7668.4
		C	-84.4	-84.2	0.1	36.6	-36.6	-3018.1	3018.1

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	-372.4	-160.7	105.8	133.3	-133.3	48.2	-48.2
		B	-491.3	-291.4	99.9	195.7	-195.7	3.5	-3.5
		C	-140.4	-96.6	21.9	59.2	-59.2	-46.9	46.9
13F	14F	A	-460.5	-294.5	83.0	188.7	-188.7	126.1	-126.1
		B	-649.7	-509.0	70.4	289.7	-289.7	37.7	-37.7
		C	-230.9	-209.4	10.8	110.1	-110.1	-151.0	151.0
12F	13F	A	-509.2	-527.3	-9.0	257.5	-257.5	222.6	-222.6
		B	-751.1	-752.2	-0.5	373.5	-373.5	91.9	-91.9
		C	-250.2	-233.6	8.3	120.2	-120.2	-293.6	293.6
11F	12F	A	-623.5	-529.2	47.2	288.2	-288.2	356.9	-356.9
		B	-890.5	-789.1	50.7	419.9	-419.9	127.2	-127.2
		C	-311.2	-282.8	14.2	148.5	-148.5	-461.0	461.0
10F	11F	A	-720.3	-608.2	56.1	332.1	-332.1	501.2	-501.2
		B	-1030.7	-926.1	52.3	489.2	-489.2	177.3	-177.3
		C	-352.4	-344.6	3.9	174.3	-174.3	-654.7	654.7
9F	10F	A	-752.3	-847.2	-47.4	394.9	-394.9	656.4	-656.4
		B	-1064.5	-1108.2	-21.8	536.5	-536.5	237.4	-237.4
		C	-360.1	-416.7	-28.3	191.8	-191.8	-867.8	867.8
8F	9F	A	-835.2	-778.1	28.6	403.3	-403.3	852.4	-852.4
		B	-1195.1	-1101.4	46.9	574.1	-574.1	275.2	-275.2
		C	-276.1	-329.1	-26.5	151.3	-151.3	-1079.1	1079.1
7F	8F	A	-934.8	-831.6	51.6	441.6	-441.6	1051.8	-1051.8
		B	-1265.0	-1157.8	53.6	605.7	-605.7	320.5	-320.5

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	C	-375.2	-381.9	-3.3	189.3	-189.3	-1296.5	1296.5
6F	7F	A	-947.6	-864.8	41.4	453.1	-453.1	1256.0	-1256.0
		B	-1323.4	-1236.8	43.3	640.1	-640.1	373.6	-373.6
		C	-377.9	-399.6	-10.8	194.4	-194.4	-1527.6	1527.6
5F	6F	A	-957.1	-970.9	-6.9	482.0	-482.0	1462.7	-1462.7
		B	-1324.7	-1286.0	19.3	652.7	-652.7	432.6	-432.6
		C	-405.5	-505.3	-49.9	227.7	-227.7	-1769.2	1769.2
4F	5F	A	-848.9	-895.9	-23.5	436.2	-436.2	1668.9	-1668.9
		B	-1322.0	-1294.8	13.6	654.2	-654.2	498.0	-498.0
		C	-305.9	-408.2	-51.2	178.5	-178.5	-2022.8	2022.8
3F	4F	A	-892.0	-981.7	-44.8	468.4	-468.4	1870.7	-1870.7
		B	-1292.3	-1396.9	-52.3	672.3	-672.3	561.6	-561.6
		C	-390.5	-484.4	-46.9	218.7	-218.7	-2271.4	2271.4
2F	3F	A	-734.4	-1349.3	-307.5	520.9	-520.9	2062.0	-2062.0
		B	-1097.3	-1583.7	-243.2	670.3	-670.3	621.2	-621.2
		C	-302.0	-498.4	-98.2	200.1	-200.1	-2509.8	2509.8
1F	2F	A	-36.9	-2567.2	-1265.1	566.1	-566.1	2215.8	-2215.8
		B	-485.8	-3362.0	-1438.1	836.5	-836.5	674.7	-674.7
		C	-183.2	-1283.8	-550.3	318.9	-318.9	-2709.8	2709.8

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	372.4	160.7	-105.8	-133.3	133.3	-48.2	48.2
		B	491.3	291.4	-99.9	-195.7	195.7	-3.5	3.5
		C	140.4	96.6	-21.9	-59.2	59.2	46.9	-46.9
13F	14F	A	460.5	294.5	-83.0	-188.7	188.7	-126.1	126.1
		B	649.7	509.0	-70.4	-289.7	289.7	-37.7	37.7
		C	230.9	209.4	-10.8	-110.1	110.1	151.0	-151.0
12F	13F	A	509.2	527.3	9.0	-257.5	257.5	-222.6	222.6
		B	751.1	752.2	0.5	-373.5	373.5	-91.9	91.9
		C	250.2	233.6	-8.3	-120.2	120.2	293.6	-293.6
11F	12F	A	623.5	529.2	-47.2	-288.2	288.2	-356.9	356.9
		B	890.5	789.1	-50.7	-419.9	419.9	-127.2	127.2
		C	311.2	282.8	-14.2	-148.5	148.5	461.0	-461.0
10F	11F	A	720.3	608.2	-56.1	-332.1	332.1	-501.2	501.2
		B	1030.7	926.1	-52.3	-489.2	489.2	-177.3	177.3
		C	352.4	344.6	-3.9	-174.3	174.3	654.7	-654.7
9F	10F	A	752.3	847.2	47.4	-394.9	394.9	-656.4	656.4
		B	1064.5	1108.2	21.8	-536.5	536.5	-237.4	237.4
		C	360.1	416.7	28.3	-191.8	191.8	867.8	-867.8
8F	9F	A	835.2	778.1	-28.6	-403.3	403.3	-852.4	852.4
		B	1195.1	1101.4	-46.9	-574.1	574.1	-275.2	275.2
		C	276.1	329.1	26.5	-151.3	151.3	1079.1	-1079.1
7F	8F	A	934.8	831.6	-51.6	-441.6	441.6	-1051.8	1051.8
		B	1265.0	1157.8	-53.6	-605.7	605.7	-320.5	320.5
		C	375.2	381.9	3.3	-189.3	189.3	1296.5	-1296.5
6F	7F	A	947.6	864.8	-41.4	-453.1	453.1	-1256.0	1256.0
		B	1323.4	1236.8	-43.3	-640.1	640.1	-373.6	373.6
		C	377.9	399.6	10.8	-194.4	194.4	1527.6	-1527.6
5F	6F	A	957.1	970.9	6.9	-482.0	482.0	-1462.7	1462.7
		B	1324.7	1286.0	-19.3	-652.7	652.7	-432.6	432.6
		C	405.5	505.3	49.9	-227.7	227.7	1769.2	-1769.2
4F	5F	A	848.9	895.9	23.5	-436.2	436.2	-1668.9	1668.9
		B	1322.0	1294.8	-13.6	-654.2	654.2	-498.0	498.0
		C	305.9	408.2	51.2	-178.5	178.5	2022.8	-2022.8
3F	4F	A	892.0	981.7	44.8	-468.4	468.4	-1870.7	1870.7
		B	1292.3	1396.9	52.3	-672.3	672.3	-561.6	561.6
		C	390.5	484.4	46.9	-218.7	218.7	2271.4	-2271.4
2F	3F	A	734.4	1349.3	307.5	-520.9	520.9	-2062.0	2062.0
		B	1097.3	1583.7	243.2	-670.3	670.3	-621.2	621.2
		C	302.0	498.4	98.2	-200.1	200.1	2509.8	-2509.8
1F	2F	A	36.9	2567.2	1265.1	-566.1	566.1	-2215.8	2215.8
		B	485.8	3362.0	1438.1	-836.5	836.5	-674.7	674.7
		C	183.2	1283.8	550.3	-318.9	318.9	2709.8	-2709.8

==========

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-1283.0	1442.5	1126.0	480.5	497.9	0.0	0.0
	B	C	-422.9	159.3	64.3	186.8	113.5	0.0	0.0
14F	A	B	-1350.4	1219.6	746.7	407.7	393.0	0.0	0.0
	B	C	-105.6	265.8	104.9	97.1	158.6	0.0	0.0
13F	A	B	-1273.2	1183.0	803.7	405.5	395.2	0.0	0.0
	B	C	-182.2	224.7	87.1	113.4	142.3	0.0	0.0
12F	A	B	-1319.7	1150.7	816.4	414.3	395.3	0.0	0.0
	B	C	-133.0	279.3	87.6	100.8	158.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1334.7	1150.3	809.1	415.1	394.4	0.0	0.0
	B	C	-133.4	295.1	79.5	98.6	160.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1309.8	1159.6	817.0	413.2	396.3	0.0	0.0
	B	C	-164.0	269.4	77.0	106.4	152.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1380.1	1163.6	779.8	416.9	392.6	0.0	0.0
	B	C	-113.0	349.6	71.3	93.1	175.9	0.0	0.0
8F	A	B	-1410.5	1175.4	758.7	418.0	391.6	0.0	0.0
	B	C	-93.8	363.1	74.1	88.6	180.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1383.5	1197.5	761.2	415.2	394.3	0.0	0.0
	B	C	-134.5	327.5	71.6	99.2	169.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1353.7	1219.7	765.0	412.3	397.2	0.0	0.0
	B	C	-179.2	296.2	64.8	109.7	159.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1380.4	1251.4	746.5	414.5	399.9	0.0	0.0
	B	C	-148.0	291.9	82.6	106.0	163.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1382.6	1281.2	730.5	412.9	401.4	0.0	0.0
	B	C	-146.3	277.7	90.5	107.7	161.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1345.2	1307.6	736.0	409.4	405.0	0.0	0.0
	B	C	-202.8	237.9	82.2	121.1	147.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1326.9	1353.9	722.0	405.8	408.5	0.0	0.0
	B	C	-201.0	219.8	92.2	123.4	145.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1126.6	3410.6	2711.3	909.4	1163.2	0.0	0.0
	B	C	-2479.7	104.4	-591.9	686.9	27.1	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	582.0	586.8	-2.4	-64.9	64.9	0.0	0.0
	B	C	22.7	81.4	-29.4	-14.5	14.5	0.0	0.0
14F	A	B	1021.0	996.7	12.1	-112.1	112.1	0.0	0.0
	B	C	239.9	254.4	-7.2	-68.7	68.7	0.0	0.0
13F	A	B	1303.2	1266.8	18.2	-142.8	142.8	0.0	0.0
	B	C	406.2	413.3	-3.6	-113.8	113.8	0.0	0.0
12F	A	B	1704.5	1639.8	32.4	-185.8	185.8	0.0	0.0
	B	C	607.4	664.8	-28.7	-176.7	176.7	0.0	0.0
11F	A	B	1869.9	1795.5	37.2	-203.6	203.6	0.0	0.0
	B	C	744.0	824.4	-40.2	-217.8	217.8	0.0	0.0
10F	A	B	2001.8	1924.1	38.8	-218.1	218.1	0.0	0.0
	B	C	859.7	951.8	-46.1	-251.6	251.6	0.0	0.0
9F	A	B	1929.3	1808.6	60.4	-207.7	207.7	0.0	0.0
	B	C	1499.3	1565.4	-33.0	-425.7	425.7	0.0	0.0
8F	A	B	1946.6	1853.8	46.4	-211.1	211.1	0.0	0.0
	B	C	1694.9	1775.8	-40.4	-482.1	482.1	0.0	0.0
7F	A	B	2024.1	1914.5	54.8	-218.8	218.8	0.0	0.0
	B	C	1854.7	1924.0	-34.7	-524.8	524.8	0.0	0.0
6F	A	B	2064.7	1937.5	63.6	-222.3	222.3	0.0	0.0
	B	C	2008.4	2087.3	-39.4	-568.9	568.9	0.0	0.0
5F	A	B	2184.2	2082.9	50.7	-237.1	237.1	0.0	0.0
	B	C	2235.4	2183.9	25.7	-613.8	613.8	0.0	0.0
4F	A	B	2169.3	2088.9	40.2	-236.6	236.6	0.0	0.0
	B	C	2391.7	2258.6	66.6	-645.9	645.9	0.0	0.0
3F	A	B	2067.3	1975.9	45.7	-224.6	224.6	0.0	0.0
	B	C	2416.0	2288.5	63.8	-653.4	653.4	0.0	0.0
2F	A	B	1655.5	1584.0	35.8	-180.0	180.0	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	B	C	2074.2	1956.8	58.7	-559.9	559.9	0.0	0.0
1F	A	B	2708.3	1903.9	402.2	-256.2	256.2	0.0	0.0
	B	C	1899.8	1679.7	110.0	-497.1	497.1	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-582.0	-586.8	2.4	64.9	-64.9	0.0	0.0
	B	C	-22.7	-81.4	29.4	14.5	-14.5	0.0	0.0
14F	A	B	-1021.0	-996.7	-12.1	112.1	-112.1	0.0	0.0
	B	C	-239.9	-254.4	7.2	68.7	-68.7	0.0	0.0
13F	A	B	-1303.2	-1266.8	-18.2	142.8	-142.8	0.0	0.0
	B	C	-406.2	-413.3	3.6	113.8	-113.8	0.0	0.0
12F	A	B	-1704.5	-1639.8	-32.4	185.8	-185.8	0.0	0.0
	B	C	-607.4	-664.8	28.7	176.7	-176.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1869.9	-1795.5	-37.2	203.6	-203.6	0.0	0.0
	B	C	-744.0	-824.4	40.2	217.8	-217.8	0.0	0.0
10F	A	B	-2001.8	-1924.1	-38.8	218.1	-218.1	0.0	0.0
	B	C	-859.7	-951.8	46.1	251.6	-251.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1929.3	-1808.6	-60.4	207.7	-207.7	0.0	0.0
	B	C	-1499.3	-1565.4	33.0	425.7	-425.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1946.6	-1853.8	-46.4	211.1	-211.1	0.0	0.0
	B	C	-1694.9	-1775.8	40.4	482.1	-482.1	0.0	0.0
7F	A	B	-2024.1	-1914.5	-54.8	218.8	-218.8	0.0	0.0
	B	C	-1854.7	-1924.0	34.7	524.8	-524.8	0.0	0.0
6F	A	B	-2064.7	-1937.5	-63.6	222.3	-222.3	0.0	0.0
	B	C	-2008.4	-2087.3	39.4	568.9	-568.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2184.2	-2082.9	-50.7	237.1	-237.1	0.0	0.0
	B	C	-2235.4	-2183.9	-25.7	613.8	-613.8	0.0	0.0
4F	A	B	-2169.3	-2088.9	-40.2	236.6	-236.6	0.0	0.0
	B	C	-2391.7	-2258.6	-66.6	645.9	-645.9	0.0	0.0
3F	A	B	-2067.3	-1975.9	-45.7	224.6	-224.6	0.0	0.0
	B	C	-2416.0	-2288.5	-63.8	653.4	-653.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1655.5	-1584.0	-35.8	180.0	-180.0	0.0	0.0
	B	C	-2074.2	-1956.8	-58.7	559.9	-559.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2708.3	-1903.9	-402.2	256.2	-256.2	0.0	0.0
	B	C	-1899.8	-1679.7	-110.0	497.1	-497.1	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	1283.0	813.7	-234.6	-524.2	524.2	-586.3	586.3
		B	-1019.7	-702.7	158.5	430.6	-430.6	-831.2	831.2
		C	-159.3	-153.8	2.8	78.3	-78.3	-244.0	244.0
13F	14F	A	536.7	583.3	23.3	-280.0	280.0	-1114.6	1114.6
		B	-411.3	-451.7	-20.2	215.8	-215.8	-1438.7	1438.7
		C	-112.0	-116.3	-2.1	57.1	-57.1	-543.8	543.8
12F	13F	A	689.9	598.0	-46.0	-320.0	320.0	-1644.0	1644.0
		B	-549.0	-485.4	31.8	257.0	-257.0	-2069.9	2069.9
		C	-108.5	-109.1	-0.3	54.1	-54.1	-829.8	829.8
11F	12F	A	721.8	639.1	-41.4	-340.2	340.2	-2184.9	2184.9
		B	-532.3	-478.3	27.0	252.7	-252.7	-2691.5	2691.5
		C	-170.3	-155.6	7.3	81.5	-81.5	-1131.7	1131.7
10F	11F	A	695.7	642.8	-26.4	-334.6	334.6	-2730.2	2730.2
		B	-538.6	-492.5	23.1	257.8	-257.8	-3314.3	3314.3
		C	-139.5	-138.6	0.4	69.5	-69.5	-1437.8	1437.8
9F	10F	A	667.0	558.3	-54.3	-302.5	302.5	-3275.7	3275.7
		B	-503.1	-437.6	32.8	232.3	-232.3	-3949.3	3949.3
		C	-130.8	-132.8	-1.0	65.1	-65.1	-1737.7	1737.7
8F	9F	A	821.7	722.0	-49.9	-385.9	385.9	-3810.2	3810.2
		B	-613.1	-544.2	34.4	289.3	-289.3	-4549.5	4549.5
		C	-216.8	-188.1	14.3	101.2	-101.2	-2061.6	2061.6
7F	8F	A	688.5	673.0	-7.7	-340.4	340.4	-4348.4	4348.4
		B	-537.4	-500.9	18.2	259.6	-259.6	-5146.6	5146.6
		C	-174.9	-157.8	8.5	83.2	-83.2	-2392.5	2392.5
6F	7F	A	710.5	697.7	-6.4	-352.1	352.1	-4890.3	4890.3

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	B	-562.0	-526.8	17.6	272.2	-272.2	-5764.5	5764.5
		C	-169.6	-148.5	10.5	79.5	-79.5	-2714.5	2714.5
5F	6F	A	655.9	564.1	-45.9	-305.0	305.0	-5435.5	5435.5
		B	-513.7	-428.2	42.8	235.5	-235.5	-6402.6	6402.6
		C	-147.7	-129.9	8.9	69.4	-69.4	-3027.6	3027.6
4F	5F	A	816.4	713.9	-51.2	-382.6	382.6	-5988.5	5988.5
		B	-675.2	-560.0	57.6	308.8	-308.8	-7045.2	7045.2
		C	-162.0	-139.3	11.3	75.3	-75.3	-3345.6	3345.6
3F	4F	A	668.6	693.0	12.2	-340.4	340.4	-6548.8	6548.8
		B	-574.9	-534.8	20.0	277.4	-277.4	-7700.1	7700.1
		C	-138.4	-114.4	12.0	63.2	-63.2	-3667.0	3667.0
2F	3F	A	652.3	590.9	-30.7	-310.8	310.8	-7113.0	7113.0
		B	-570.0	-444.9	62.5	253.7	-253.7	-8380.2	8380.2
		C	-123.5	-101.0	11.3	56.1	-56.1	-3978.4	3978.4
1F	2F	A	736.0	1126.6	195.3	-404.9	404.9	-7686.3	7686.3
		B	-708.0	-930.8	-111.4	356.3	-356.3	-9073.4	9073.4
		C	-118.8	-104.4	7.2	48.5	-48.5	-4301.3	4301.3

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	-582.0	-329.1	126.4	227.8	-227.8	57.8	-57.8
		B	-609.5	-394.5	107.5	251.0	-251.0	-55.2	55.2
		C	-81.4	-52.3	14.5	33.4	-33.4	-4.6	4.6
13F	14F	A	-691.9	-510.3	90.8	300.6	-300.6	161.2	-161.2
		B	-842.2	-666.3	87.9	377.1	-377.1	-105.0	105.0
		C	-202.1	-175.0	13.5	94.3	-94.3	-62.5	62.5
12F	13F	A	-792.8	-761.0	15.9	386.0	-386.0	295.9	-295.9
		B	-1006.6	-977.0	14.8	492.8	-492.8	-141.0	141.0
		C	-238.3	-243.0	-2.3	119.6	-119.6	-165.7	165.7
11F	12F	A	-943.5	-787.2	78.2	432.7	-432.7	473.7	-473.7
		B	-1270.1	-1094.2	87.9	591.1	-591.1	-159.0	159.0
		C	-421.8	-372.5	24.6	198.6	-198.6	-324.4	324.4
10F	11F	A	-1082.7	-929.9	76.4	503.1	-503.1	669.9	-669.9
		B	-1445.3	-1261.7	91.8	676.8	-676.8	-155.3	155.3
		C	-451.9	-416.5	17.7	217.1	-217.1	-522.4	522.4
9F	10F	A	-1071.9	-1024.6	23.7	517.6	-517.6	881.1	-881.1
		B	-1522.0	-1493.4	14.3	744.6	-744.6	-134.5	134.5
		C	-535.3	-645.0	-54.8	291.4	-291.4	-753.7	753.7
8F	9F	A	-904.8	-876.0	14.4	445.2	-445.2	1077.2	-1077.2
		B	-1814.5	-1668.1	73.2	870.7	-870.7	51.3	-51.3
		C	-920.4	-831.4	44.5	438.0	-438.0	-1156.6	1156.6
7F	8F	A	-1070.6	-955.1	57.8	506.4	-506.4	1277.2	-1277.2
		B	-1880.6	-1752.5	64.0	908.3	-908.3	284.4	-284.4
		C	-944.4	-885.3	29.6	457.4	-457.4	-1615.3	1615.3
6F	7F	A	-1069.0	-979.7	44.6	512.2	-512.2	1486.8	-1486.8
		B	-2016.6	-1909.5	53.5	981.5	-981.5	552.5	-552.5
		C	-1038.7	-976.4	31.2	503.8	-503.8	-2117.8	2117.8
5F	6F	A	-1085.0	-1098.8	-6.9	545.9	-545.9	1701.8	-1701.8
		B	-2036.4	-1918.7	58.9	988.8	-988.8	862.5	-862.5
		C	-1110.9	-1103.9	3.5	553.7	-553.7	-2665.8	2665.8
4F	5F	A	-1085.4	-1093.4	-4.0	544.7	-544.7	1932.5	-1932.5
		B	-2399.6	-2237.5	81.0	1159.3	-1159.3	1202.0	-1202.0
		C	-1079.9	-1078.2	0.9	539.5	-539.5	-3251.8	3251.8
3F	4F	A	-1076.0	-1161.0	-42.5	559.3	-559.3	2163.9	-2163.9
		B	-2243.1	-2306.7	-31.8	1137.5	-1137.5	1577.6	-1577.6
		C	-1180.4	-1176.5	1.9	589.2	-589.2	-3873.6	3873.6
2F	3F	A	-906.2	-1489.7	-291.7	599.0	-599.0	2385.4	-2385.4
		B	-2085.2	-2512.0	-213.4	1149.3	-1149.3	1980.6	-1980.6
		C	-1111.9	-1242.2	-65.1	588.5	-588.5	-4509.3	4509.3
1F	2F	A	-165.9	-2708.3	-1271.2	624.8	-624.8	2564.1	-2564.1
		B	-1146.2	-3803.7	-1328.8	1076.0	-1076.0	2345.2	-2345.2
		C	-714.7	-1679.7	-482.5	520.5	-520.5	-5059.1	5059.1

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	582.0	329.1	-126.4	-227.8	227.8	-57.8	57.8
		B	609.5	394.5	-107.5	-251.0	251.0	55.2	-55.2
		C	81.4	52.3	-14.5	-33.4	33.4	4.6	-4.6
13F	14F	A	691.9	510.3	-90.8	-300.6	300.6	-161.2	161.2
		B	842.2	666.3	-87.9	-377.1	377.1	105.0	-105.0
		C	202.1	175.0	-13.5	-94.3	94.3	62.5	-62.5
12F	13F	A	792.8	761.0	-15.9	-386.0	386.0	-295.9	295.9
		B	1006.6	977.0	-14.8	-492.8	492.8	141.0	-141.0
		C	238.3	243.0	2.3	-119.6	119.6	165.7	-165.7
11F	12F	A	943.5	787.2	-78.2	-432.7	432.7	-473.7	473.7
		B	1270.1	1094.2	-87.9	-591.1	591.1	159.0	-159.0
		C	421.8	372.5	-24.6	-198.6	198.6	324.4	-324.4
10F	11F	A	1082.7	929.9	-76.4	-503.1	503.1	-669.9	669.9
		B	1445.3	1261.7	-91.8	-676.8	676.8	155.3	-155.3
		C	451.9	416.5	-17.7	-217.1	217.1	522.4	-522.4
9F	10F	A	1071.9	1024.6	-23.7	-517.6	517.6	-881.1	881.1
		B	1522.0	1493.4	-14.3	-744.6	744.6	134.5	-134.5
		C	535.3	645.0	54.8	-291.4	291.4	753.7	-753.7
8F	9F	A	904.8	876.0	-14.4	-445.2	445.2	-1077.2	1077.2
		B	1814.5	1668.1	-73.2	-870.7	870.7	-51.3	51.3
		C	920.4	831.4	-44.5	-438.0	438.0	1156.6	-1156.6
7F	8F	A	1070.6	955.1	-57.8	-506.4	506.4	-1277.2	1277.2
		B	1880.6	1752.5	-64.0	-908.3	908.3	-284.4	284.4
		C	944.4	885.3	-29.6	-457.4	457.4	1615.3	-1615.3
6F	7F	A	1069.0	979.7	-44.6	-512.2	512.2	-1486.8	1486.8
		B	2016.6	1909.5	-53.5	-981.5	981.5	-552.5	552.5
		C	1038.7	976.4	-31.2	-503.8	503.8	2117.8	-2117.8
5F	6F	A	1085.0	1098.8	6.9	-545.9	545.9	-1701.8	1701.8
		B	2036.4	1918.7	-58.9	-988.8	988.8	-862.5	862.5
		C	1110.9	1103.9	-3.5	-553.7	553.7	2665.8	-2665.8
4F	5F	A	1085.4	1093.4	4.0	-544.7	544.7	-1932.5	1932.5
		B	2399.6	2237.5	-81.0	-1159.3	1159.3	-1202.0	1202.0
		C	1079.9	1078.2	-0.9	-539.5	539.5	3251.8	-3251.8
3F	4F	A	1076.0	1161.0	42.5	-559.3	559.3	-2163.9	2163.9
		B	2243.1	2306.7	31.8	-1137.5	1137.5	-1577.6	1577.6
		C	1180.4	1176.5	-1.9	-589.2	589.2	3873.6	-3873.6
2F	3F	A	906.2	1489.7	291.7	-599.0	599.0	-2385.4	2385.4
		B	2085.2	2512.0	213.4	-1149.3	1149.3	-1980.6	1980.6
		C	1111.9	1242.2	65.1	-588.5	588.5	4509.3	-4509.3
1F	2F	A	165.9	2708.3	1271.2	-624.8	624.8	-2564.1	2564.1
		B	1146.2	3803.7	1328.8	-1076.0	1076.0	-2345.2	2345.2
		C	714.7	1679.7	482.5	-520.5	520.5	5059.1	-5059.1

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-1289.2	1436.0	1126.3	481.2	497.2	0.0	0.0
	B	C	-428.3	157.8	62.4	187.7	112.6	0.0	0.0
14F	A	B	-1356.1	1217.9	744.7	408.2	392.6	0.0	0.0
	B	C	-141.4	281.0	121.4	119.2	162.0	0.0	0.0
13F	A	B	-1278.4	1181.4	801.9	405.9	394.9	0.0	0.0
	B	C	-222.1	241.2	101.0	136.0	145.3	0.0	0.0
12F	A	B	-1326.9	1147.7	814.4	414.9	394.7	0.0	0.0
	B	C	-172.2	295.0	102.2	123.3	161.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1342.0	1146.7	807.3	415.8	393.8	0.0	0.0
	B	C	-172.3	313.3	93.0	120.8	164.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1316.4	1157.0	814.9	413.8	395.8	0.0	0.0
	B	C	-203.8	286.3	90.7	128.9	155.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1387.7	1159.3	778.1	417.6	392.0	0.0	0.0
	B	C	-157.5	360.1	85.8	117.1	177.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1418.5	1169.9	757.5	418.7	390.8	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	B	C	-138.5	374.6	88.0	112.5	182.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1390.3	1193.2	759.9	415.9	393.7	0.0	0.0
	B	C	-178.0	340.3	85.4	122.7	171.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1359.1	1217.0	763.6	412.8	396.8	0.0	0.0
	B	C	-221.6	310.5	78.5	132.9	161.7	0.0	0.0
5F	A	B	-1385.7	1248.0	745.5	414.9	399.4	0.0	0.0
	B	C	-189.1	307.9	96.1	128.8	165.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1387.1	1278.0	729.9	413.3	401.0	0.0	0.0
	B	C	-186.4	294.9	103.9	130.2	164.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1348.0	1306.2	735.3	409.6	404.7	0.0	0.0
	B	C	-242.0	256.9	95.2	143.2	151.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1327.7	1354.7	721.2	405.8	408.5	0.0	0.0
	B	C	-236.4	239.5	106.7	144.8	149.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1127.5	3406.5	2712.8	909.7	1162.9	0.0	0.0
	B	C	-2484.6	110.2	-597.3	686.8	27.2	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	585.2	594.6	-4.7	-65.5	65.5	0.0	0.0
	B	C	1.2	67.5	-33.2	-9.5	9.5	0.0	0.0
14F	A	B	1022.9	999.5	11.7	-112.4	112.4	0.0	0.0
	B	C	224.6	242.1	-8.7	-64.8	64.8	0.0	0.0
13F	A	B	1303.4	1267.2	18.1	-142.8	142.8	0.0	0.0
	B	C	400.5	409.3	-4.4	-112.5	112.5	0.0	0.0
12F	A	B	1705.4	1642.6	31.4	-186.0	186.0	0.0	0.0
	B	C	592.8	656.5	-31.8	-173.5	173.5	0.0	0.0
11F	A	B	1869.9	1796.4	36.7	-203.7	203.7	0.0	0.0
	B	C	734.6	821.3	-43.3	-216.1	216.1	0.0	0.0
10F	A	B	2000.6	1922.6	39.0	-218.0	218.0	0.0	0.0
	B	C	854.6	952.7	-49.1	-251.0	251.0	0.0	0.0
9F	A	B	1930.8	1813.2	58.8	-208.0	208.0	0.0	0.0
	B	C	1467.9	1542.1	-37.1	-418.1	418.1	0.0	0.0
8F	A	B	1947.4	1856.0	45.7	-211.3	211.3	0.0	0.0
	B	C	1668.4	1755.5	-43.6	-475.5	475.5	0.0	0.0
7F	A	B	2024.0	1915.4	54.3	-218.9	218.9	0.0	0.0
	B	C	1840.2	1914.8	-37.3	-521.5	521.5	0.0	0.0
6F	A	B	2063.7	1936.6	63.6	-222.2	222.2	0.0	0.0
	B	C	2006.1	2089.4	-41.7	-568.8	568.8	0.0	0.0
5F	A	B	2182.6	2080.6	51.0	-236.8	236.8	0.0	0.0
	B	C	2250.1	2197.4	26.3	-617.7	617.7	0.0	0.0
4F	A	B	2166.9	2085.2	40.8	-236.2	236.2	0.0	0.0
	B	C	2424.4	2284.3	70.0	-654.0	654.0	0.0	0.0
3F	A	B	2063.6	1970.6	46.5	-224.1	224.1	0.0	0.0
	B	C	2462.4	2326.5	68.0	-665.1	665.1	0.0	0.0
2F	A	B	1651.1	1577.3	36.9	-179.4	179.4	0.0	0.0
	B	C	2121.6	1994.8	63.4	-571.7	571.7	0.0	0.0
1F	A	B	2701.8	1902.0	399.9	-255.8	255.8	0.0	0.0
	B	C	1905.9	1688.7	108.6	-499.2	499.2	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-585.2	-594.6	4.7	65.5	-65.5	0.0	0.0
	B	C	-1.2	-67.5	33.2	9.5	-9.5	0.0	0.0
14F	A	B	-1022.9	-999.5	-11.7	112.4	-112.4	0.0	0.0
	B	C	-224.6	-242.1	8.7	64.8	-64.8	0.0	0.0
13F	A	B	-1303.4	-1267.2	-18.1	142.8	-142.8	0.0	0.0
	B	C	-400.5	-409.3	4.4	112.5	-112.5	0.0	0.0
12F	A	B	-1705.4	-1642.6	-31.4	186.0	-186.0	0.0	0.0
	B	C	-592.8	-656.5	31.8	173.5	-173.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1869.9	-1796.4	-36.7	203.7	-203.7	0.0	0.0
	B	C	-734.6	-821.3	43.3	216.1	-216.1	0.0	0.0
10F	A	B	-2000.6	-1922.6	-39.0	218.0	-218.0	0.0	0.0
	B	C	-854.6	-952.7	49.1	251.0	-251.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1930.8	-1813.2	-58.8	208.0	-208.0	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	B	C	-1467.9	-1542.1	37.1	418.1	-418.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1947.4	-1856.0	-45.7	211.3	-211.3	0.0	0.0
	B	C	-1668.4	-1755.5	43.6	475.5	-475.5	0.0	0.0
7F	A	B	-2024.0	-1915.4	-54.3	218.9	-218.9	0.0	0.0
	B	C	-1840.2	-1914.8	37.3	521.5	-521.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2063.7	-1936.6	-63.6	222.2	-222.2	0.0	0.0
	B	C	-2006.1	-2089.4	41.7	568.8	-568.8	0.0	0.0
5F	A	B	-2182.6	-2080.6	-51.0	236.8	-236.8	0.0	0.0
	B	C	-2250.1	-2197.4	-26.3	617.7	-617.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2166.9	-2085.2	-40.8	236.2	-236.2	0.0	0.0
	B	C	-2424.4	-2284.3	-70.0	654.0	-654.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2063.6	-1970.6	-46.5	224.1	-224.1	0.0	0.0
	B	C	-2462.4	-2326.5	-68.0	665.1	-665.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1651.1	-1577.3	-36.9	179.4	-179.4	0.0	0.0
	B	C	-2121.6	-1994.8	-63.4	571.7	-571.7	0.0	0.0
1F	A	B	-2701.8	-1902.0	-399.9	255.8	-255.8	0.0	0.0
	B	C	-1905.9	-1688.7	-108.6	499.2	-499.2	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	1289.2	817.6	-235.8	-526.7	526.7	-606.8	606.8
		B	-1007.7	-687.3	160.2	423.8	-423.8	-843.9	843.9
		C	-157.8	-158.4	-0.3	79.1	-79.1	-236.4	236.4
13F	14F	A	538.5	585.3	23.4	-281.0	281.0	-1159.3	1159.3
		B	-389.2	-431.4	-21.1	205.1	-205.1	-1491.1	1491.1
		C	-122.6	-126.0	-1.7	62.1	-62.1	-573.6	573.6
12F	13F	A	693.0	601.0	-46.0	-321.5	321.5	-1709.9	1709.9
		B	-527.9	-466.3	30.8	247.0	-247.0	-2158.1	2158.1
		C	-115.3	-115.2	0.0	57.3	-57.3	-894.1	894.1
11F	12F	A	725.9	642.7	-41.6	-342.2	342.2	-2271.1	2271.1
		B	-509.2	-457.9	25.6	241.8	-241.8	-2813.8	2813.8
		C	-179.8	-164.7	7.5	86.1	-86.1	-1230.5	1230.5
10F	11F	A	699.3	646.0	-26.7	-336.3	336.3	-2835.2	2835.2
		B	-516.5	-472.2	22.2	247.2	-247.2	-3468.1	3468.1
		C	-148.6	-148.2	0.2	74.2	-74.2	-1570.5	1570.5
9F	10F	A	670.4	561.2	-54.6	-304.1	304.1	-3397.3	3397.3
		B	-481.1	-418.4	31.4	222.1	-222.1	-4133.1	4133.1
		C	-138.1	-138.1	-0.0	68.2	-68.2	-1904.0	1904.0
8F	9F	A	826.5	726.3	-50.1	-388.2	388.2	-3966.8	3966.8
		B	-583.4	-518.3	32.6	275.4	-275.4	-4785.5	4785.5
		C	-222.0	-193.4	14.3	103.9	-103.9	-2259.7	2259.7
7F	8F	A	692.2	676.7	-7.7	-342.2	342.2	-4539.5	4539.5
		B	-513.1	-477.6	17.7	247.7	-247.7	-5434.4	5434.4
		C	-181.2	-163.7	8.8	86.2	-86.2	-2622.0	2622.0
6F	7F	A	713.6	700.9	-6.4	-353.6	353.6	-5110.0	5110.0
		B	-537.6	-503.2	17.2	260.2	-260.2	-6098.0	6098.0
		C	-176.6	-155.2	10.7	83.0	-83.0	-2976.3	2976.3
5F	6F	A	658.2	566.5	-45.9	-306.2	306.2	-5677.9	5677.9
		B	-492.2	-409.9	41.2	225.5	-225.5	-6776.7	6776.7
		C	-155.3	-136.8	9.2	73.0	-73.0	-3322.3	3322.3
4F	5F	A	819.3	716.8	-51.2	-384.0	384.0	-6251.5	6251.5
		B	-649.0	-537.2	55.9	296.5	-296.5	-7457.7	7457.7
		C	-171.0	-147.6	11.7	79.7	-79.7	-3677.9	3677.9
3F	4F	A	670.2	695.1	12.4	-341.3	341.3	-6828.2	6828.2
		B	-554.4	-514.8	19.8	267.3	-267.3	-8147.6	8147.6
		C	-147.3	-122.6	12.4	67.5	-67.5	-4036.6	4036.6
2F	3F	A	652.9	591.8	-30.5	-311.2	311.2	-7401.9	7401.9
		B	-549.4	-424.0	62.7	243.4	-243.4	-8856.5	8856.5
		C	-134.2	-112.1	11.1	61.6	-61.6	-4384.4	4384.4
1F	2F	A	735.8	1127.5	195.8	-405.1	405.1	-7978.6	7978.6
		B	-694.3	-921.8	-113.8	351.3	-351.3	-9573.5	9573.5
		C	-127.4	-110.2	8.6	51.6	-51.6	-4743.9	4743.9

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	-585.2	-331.1	127.0	229.1	-229.1	65.1	-65.1
		B	-595.7	-385.6	105.1	245.3	-245.3	-58.7	58.7
		C	-67.5	-42.8	12.4	27.6	-27.6	-9.7	9.7
13F	14F	A	-691.8	-510.7	90.5	300.6	-300.6	175.8	-175.8
		B	-838.5	-664.4	87.0	375.7	-375.7	-110.5	110.5
		C	-199.3	-173.1	13.1	93.1	-93.1	-72.7	72.7
12F	13F	A	-792.7	-761.4	15.7	386.1	-386.1	317.1	-317.1
		B	-1003.2	-972.6	15.3	490.9	-490.9	-144.8	144.8
		C	-236.2	-240.2	-2.0	118.4	-118.4	-183.5	183.5
11F	12F	A	-944.0	-787.7	78.1	432.9	-432.9	501.7	-501.7
		B	-1262.8	-1088.9	87.0	587.9	-587.9	-161.3	161.3
		C	-416.3	-368.9	23.7	196.3	-196.3	-355.1	355.1
10F	11F	A	-1082.1	-929.4	76.4	502.9	-502.9	703.9	-703.9
		B	-1442.1	-1260.4	90.8	675.6	-675.6	-152.9	152.9
		C	-452.4	-418.8	16.8	217.8	-217.8	-568.4	568.4
9F	10F	A	-1071.2	-1024.3	23.4	517.4	-517.4	920.5	-920.5
		B	-1516.8	-1485.1	15.9	741.2	-741.2	-123.6	123.6
		C	-533.9	-639.2	-52.7	289.7	-289.7	-817.1	817.1
8F	9F	A	-906.5	-877.0	14.8	445.9	-445.9	1127.3	-1127.3
		B	-1796.0	-1653.8	71.1	862.5	-862.5	83.6	-83.6
		C	-902.9	-818.5	42.2	430.3	-430.3	-1232.4	1232.4
7F	8F	A	-1070.5	-955.2	57.6	506.4	-506.4	1337.2	-1337.2
		B	-1870.5	-1744.3	63.1	903.7	-903.7	344.4	-344.4
		C	-937.0	-879.1	28.9	454.0	-454.0	-1704.8	1704.8
6F	7F	A	-1068.8	-979.6	44.6	512.1	-512.1	1554.9	-1554.9
		B	-2011.2	-1906.1	52.5	979.3	-979.3	644.1	-644.1
		C	-1035.7	-975.5	30.1	502.8	-502.8	-2223.6	2223.6
5F	6F	A	-1084.2	-1097.5	-6.7	545.4	-545.4	1776.1	-1776.1
		B	-2036.6	-1920.0	58.3	989.1	-989.1	988.3	-988.3
		C	-1113.9	-1107.7	3.1	555.4	-555.4	-2790.0	2790.0
4F	5F	A	-1085.1	-1092.4	-3.7	544.4	-544.4	2012.0	-2012.0
		B	-2410.6	-2249.6	80.5	1165.1	-1165.1	1366.5	-1366.5
		C	-1089.7	-1088.7	0.5	544.6	-544.6	-3406.5	3406.5
3F	4F	A	-1074.5	-1159.3	-42.4	558.5	-558.5	2247.4	-2247.4
		B	-2260.0	-2324.5	-32.3	1146.1	-1146.1	1781.6	-1781.6
		C	-1195.6	-1192.7	1.5	597.1	-597.1	-4059.1	4059.1
2F	3F	A	-904.3	-1486.3	-291.0	597.6	-597.6	2471.0	-2471.0
		B	-2108.5	-2535.0	-213.3	1160.9	-1160.9	2220.8	-2220.8
		C	-1133.8	-1264.1	-65.2	599.5	-599.5	-4723.3	4723.3
1F	2F	A	-164.8	-2701.8	-1268.5	623.2	-623.2	2650.0	-2650.0
		B	-1163.9	-3807.8	-1322.0	1080.8	-1080.8	2612.2	-2612.2
		C	-730.7	-1688.7	-479.0	526.0	-526.0	-5294.5	5294.5

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	585.2	331.1	-127.0	-229.1	229.1	-65.1	65.1
		B	595.7	385.6	-105.1	-245.3	245.3	58.7	-58.7
		C	67.5	42.8	-12.4	-27.6	27.6	9.7	-9.7
13F	14F	A	691.8	510.7	-90.5	-300.6	300.6	-175.8	175.8
		B	838.5	664.4	-87.0	-375.7	375.7	110.5	-110.5
		C	199.3	173.1	-13.1	-93.1	93.1	72.7	-72.7
12F	13F	A	792.7	761.4	-15.7	-386.1	386.1	-317.1	317.1
		B	1003.2	972.6	-15.3	-490.9	490.9	144.8	-144.8
		C	236.2	240.2	2.0	-118.4	118.4	183.5	-183.5
11F	12F	A	944.0	787.7	-78.1	-432.9	432.9	-501.7	501.7
		B	1262.8	1088.9	-87.0	-587.9	587.9	161.3	-161.3
		C	416.3	368.9	-23.7	-196.3	196.3	355.1	-355.1
10F	11F	A	1082.1	929.4	-76.4	-502.9	502.9	-703.9	703.9
		B	1442.1	1260.4	-90.8	-675.6	675.6	152.9	-152.9
		C	452.4	418.8	-16.8	-217.8	217.8	568.4	-568.4
9F	10F	A	1071.2	1024.3	-23.4	-517.4	517.4	-920.5	920.5
		B	1516.8	1485.1	-15.9	-741.2	741.2	123.6	-123.6
		C	533.9	639.2	52.7	-289.7	289.7	817.1	-817.1
8F	9F	A	906.5	877.0	-14.8	-445.9	445.9	-1127.3	1127.3
		B	1796.0	1653.8	-71.1	-862.5	862.5	-83.6	83.6

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	C	902.9	818.5	-42.2	-430.3	430.3	1232.4	-1232.4
7F	8F	A	1070.5	955.2	-57.6	-506.4	506.4	-1337.2	1337.2
		B	1870.5	1744.3	-63.1	-903.7	903.7	-344.4	344.4
		C	937.0	879.1	-28.9	-454.0	454.0	1704.8	-1704.8
6F	7F	A	1068.8	979.6	-44.6	-512.1	512.1	-1554.9	1554.9
		B	2011.2	1906.1	-52.5	-979.3	979.3	-644.1	644.1
		C	1035.7	975.5	-30.1	-502.8	502.8	2223.6	-2223.6
5F	6F	A	1084.2	1097.5	6.7	-545.4	545.4	-1776.1	1776.1
		B	2036.6	1920.0	-58.3	-989.1	989.1	-988.3	988.3
		C	1113.9	1107.7	-3.1	-555.4	555.4	2790.0	-2790.0
4F	5F	A	1085.1	1092.4	3.7	-544.4	544.4	-2012.0	2012.0
		B	2410.6	2249.6	-80.5	-1165.1	1165.1	-1366.5	1366.5
		C	1089.7	1088.7	-0.5	-544.6	544.6	3406.5	-3406.5
3F	4F	A	1074.5	1159.3	42.4	-558.5	558.5	-2247.4	2247.4
		B	2260.0	2324.5	32.3	-1146.1	1146.1	-1781.6	1781.6
		C	1195.6	1192.7	-1.5	-597.1	597.1	4059.1	-4059.1
2F	3F	A	904.3	1486.3	291.0	-597.6	597.6	-2471.0	2471.0
		B	2108.5	2535.0	213.3	-1160.9	1160.9	-2220.8	2220.8
		C	1133.8	1264.1	65.2	-599.5	599.5	4723.3	-4723.3
1F	2F	A	164.8	2701.8	1268.5	-623.2	623.2	-2650.0	2650.0
		B	1163.9	3807.8	1322.0	-1080.8	1080.8	-2612.2	2612.2
		C	730.7	1688.7	479.0	-526.0	526.0	5294.5	-5294.5

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-1286.6	1435.9	1127.5	481.1	497.4	0.0	0.0
	B	C	-406.6	169.4	67.4	183.1	117.2	0.0	0.0
14F	A	B	-1354.3	1214.2	747.5	408.3	392.5	0.0	0.0
	B	C	-85.6	274.5	98.5	95.3	140.9	0.0	0.0
13F	A	B	-1276.6	1178.1	804.4	406.0	394.8	0.0	0.0
	B	C	-164.3	231.2	80.8	112.3	123.9	0.0	0.0
12F	A	B	-1324.9	1142.7	817.9	415.0	394.5	0.0	0.0
	B	C	-107.2	292.6	81.8	97.6	142.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1339.7	1142.9	810.4	415.8	393.7	0.0	0.0
	B	C	-108.0	309.1	73.1	95.4	144.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1314.6	1152.8	818.0	413.9	395.7	0.0	0.0
	B	C	-140.4	281.9	70.5	103.7	136.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1387.1	1153.2	781.5	417.9	391.7	0.0	0.0
	B	C	-72.4	376.6	66.0	86.0	163.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1417.1	1166.5	759.9	418.8	390.7	0.0	0.0
	B	C	-53.3	391.3	68.2	81.3	168.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1389.3	1189.6	762.2	416.0	393.6	0.0	0.0
	B	C	-99.6	350.4	65.5	93.4	156.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1358.6	1213.0	765.9	413.0	396.6	0.0	0.0
	B	C	-149.8	314.4	58.4	105.4	144.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1384.5	1246.2	747.1	415.0	399.4	0.0	0.0
	B	C	-122.0	305.8	76.6	102.7	146.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1385.7	1277.3	730.9	413.3	401.0	0.0	0.0
	B	C	-125.3	286.9	84.4	105.8	143.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1347.4	1304.9	736.2	409.7	404.7	0.0	0.0
	B	C	-188.6	241.1	75.7	120.9	128.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1328.0	1352.5	722.2	405.9	408.4	0.0	0.0
	B	C	-193.5	217.4	85.1	124.9	124.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1127.4	3410.6	2710.8	909.4	1163.1	0.0	0.0
	B	C	-2479.4	102.9	-591.1	687.0	26.9	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	583.3	591.4	-4.0	-65.3	65.3	0.0	0.0
	B	C	6.2	70.2	-32.0	-10.6	10.6	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
14F	A	B	1020.9	997.9	11.5	-112.2	112.2	0.0	0.0
	B	C	221.7	238.7	-8.5	-63.9	63.9	0.0	0.0
13F	A	B	1301.2	1266.1	17.5	-142.6	142.6	0.0	0.0
	B	C	389.5	399.3	-4.9	-109.6	109.6	0.0	0.0
12F	A	B	1701.5	1639.8	30.8	-185.6	185.6	0.0	0.0
	B	C	580.8	642.2	-30.7	-169.9	169.9	0.0	0.0
11F	A	B	1865.7	1794.0	35.8	-203.3	203.3	0.0	0.0
	B	C	716.7	799.8	-41.6	-210.6	210.6	0.0	0.0
10F	A	B	1996.1	1920.6	37.8	-217.6	217.6	0.0	0.0
	B	C	832.6	927.6	-47.5	-244.5	244.5	0.0	0.0
9F	A	B	1925.6	1809.4	58.1	-207.5	207.5	0.0	0.0
	B	C	1445.7	1517.6	-35.9	-411.6	411.6	0.0	0.0
8F	A	B	1942.3	1852.5	44.9	-210.8	210.8	0.0	0.0
	B	C	1639.2	1723.9	-42.3	-467.1	467.1	0.0	0.0
7F	A	B	2019.1	1912.5	53.3	-218.4	218.4	0.0	0.0
	B	C	1804.6	1877.7	-36.5	-511.4	511.4	0.0	0.0
6F	A	B	2059.2	1934.7	62.3	-221.9	221.9	0.0	0.0
	B	C	1964.7	2046.6	-41.0	-557.1	557.1	0.0	0.0
5F	A	B	2178.0	2078.5	49.8	-236.5	236.5	0.0	0.0
	B	C	2196.8	2148.8	24.0	-603.6	603.6	0.0	0.0
4F	A	B	2162.7	2083.2	39.7	-235.9	235.9	0.0	0.0
	B	C	2360.4	2229.8	65.3	-637.5	637.5	0.0	0.0
3F	A	B	2060.1	1969.6	45.3	-223.9	223.9	0.0	0.0
	B	C	2394.0	2267.8	63.1	-647.5	647.5	0.0	0.0
2F	A	B	1648.8	1577.6	35.6	-179.2	179.2	0.0	0.0
	B	C	2061.5	1944.5	58.5	-556.4	556.4	0.0	0.0
1F	A	B	2695.0	1894.5	400.2	-255.0	255.0	0.0	0.0
	B	C	1890.1	1670.9	109.6	-494.6	494.6	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-583.3	-591.4	4.0	65.3	-65.3	0.0	0.0
	B	C	-6.2	-70.2	32.0	10.6	-10.6	0.0	0.0
14F	A	B	-1020.9	-997.9	-11.5	112.2	-112.2	0.0	0.0
	B	C	-221.7	-238.7	8.5	63.9	-63.9	0.0	0.0
13F	A	B	-1301.2	-1266.1	-17.5	142.6	-142.6	0.0	0.0
	B	C	-389.5	-399.3	4.9	109.6	-109.6	0.0	0.0
12F	A	B	-1701.5	-1639.8	-30.8	185.6	-185.6	0.0	0.0
	B	C	-580.8	-642.2	30.7	169.9	-169.9	0.0	0.0
11F	A	B	-1865.7	-1794.0	-35.8	203.3	-203.3	0.0	0.0
	B	C	-716.7	-799.8	41.6	210.6	-210.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1996.1	-1920.6	-37.8	217.6	-217.6	0.0	0.0
	B	C	-832.6	-927.6	47.5	244.5	-244.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1925.6	-1809.4	-58.1	207.5	-207.5	0.0	0.0
	B	C	-1445.7	-1517.6	35.9	411.6	-411.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1942.3	-1852.5	-44.9	210.8	-210.8	0.0	0.0
	B	C	-1639.2	-1723.9	42.3	467.1	-467.1	0.0	0.0
7F	A	B	-2019.1	-1912.5	-53.3	218.4	-218.4	0.0	0.0
	B	C	-1804.6	-1877.7	36.5	511.4	-511.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2059.2	-1934.7	-62.3	221.9	-221.9	0.0	0.0
	B	C	-1964.7	-2046.6	41.0	557.1	-557.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2178.0	-2078.5	-49.8	236.5	-236.5	0.0	0.0
	B	C	-2196.8	-2148.8	-24.0	603.6	-603.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2162.7	-2083.2	-39.7	235.9	-235.9	0.0	0.0
	B	C	-2360.4	-2229.8	-65.3	637.5	-637.5	0.0	0.0
3F	A	B	-2060.1	-1969.6	-45.3	223.9	-223.9	0.0	0.0
	B	C	-2394.0	-2267.8	-63.1	647.5	-647.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1648.8	-1577.6	-35.6	179.2	-179.2	0.0	0.0
	B	C	-2061.5	-1944.5	-58.5	556.4	-556.4	0.0	0.0
1F	A	B	-2695.0	-1894.5	-400.2	255.0	-255.0	0.0	0.0
	B	C	-1890.1	-1670.9	-109.6	494.6	-494.6	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	1286.6	816.3	-235.1	-525.7	525.7	-606.7	606.7
		B	-1029.3	-710.4	159.5	434.9	-434.9	-848.0	848.0
		C	-169.4	-160.3	4.6	82.4	-82.4	-251.9	251.9
13F	14F	A	537.9	584.6	23.3	-280.6	280.6	-1159.3	1159.3
		B	-418.2	-457.8	-19.8	219.0	-219.0	-1481.8	1481.8
		C	-114.3	-119.0	-2.4	58.3	-58.3	-545.4	545.4
12F	13F	A	692.1	600.1	-46.0	-321.0	321.0	-1710.1	1710.1
		B	-555.9	-492.7	31.6	260.5	-260.5	-2135.2	2135.2
		C	-112.2	-113.4	-0.6	56.0	-56.0	-821.8	821.8
11F	12F	A	724.8	641.7	-41.5	-341.6	341.6	-2271.5	2271.5
		B	-542.8	-487.4	27.7	257.5	-257.5	-2775.1	2775.1
		C	-179.1	-163.5	7.8	85.7	-85.7	-1122.6	1122.6
10F	11F	A	698.0	644.8	-26.6	-335.7	335.7	-2835.7	2835.7
		B	-547.5	-500.0	23.7	261.9	-261.9	-3413.8	3413.8
		C	-145.6	-144.3	0.6	72.5	-72.5	-1428.2	1428.2
9F	10F	A	669.8	560.7	-54.5	-303.8	303.8	-3398.0	3398.0
		B	-512.4	-448.1	32.2	237.2	-237.2	-4063.0	4063.0
		C	-137.6	-141.3	-1.9	68.9	-68.9	-1725.2	1725.2
8F	9F	A	826.4	725.9	-50.2	-388.1	388.1	-3967.8	3967.8
		B	-632.7	-560.7	36.0	298.4	-298.4	-4693.3	4693.3
		C	-235.2	-203.4	15.9	109.7	-109.7	-2051.2	2051.2
7F	8F	A	691.2	676.2	-7.5	-341.8	341.8	-4540.6	4540.6
		B	-552.5	-514.3	19.1	266.7	-266.7	-5319.9	5319.9
		C	-187.9	-169.5	9.2	89.3	-89.3	-2383.7	2383.7
6F	7F	A	713.1	700.8	-6.1	-353.5	353.5	-5111.2	5111.2
		B	-575.7	-538.4	18.6	278.5	-278.5	-5962.1	5962.1
		C	-181.0	-158.1	11.4	84.8	-84.8	-2703.8	2703.8
5F	6F	A	657.8	566.3	-45.7	-306.0	306.0	-5679.4	5679.4
		B	-524.7	-436.4	44.1	240.3	-240.3	-6620.0	6620.0
		C	-156.3	-136.8	9.7	73.3	-73.3	-3011.7	3011.7
4F	5F	A	818.1	716.5	-50.8	-383.7	383.7	-6253.1	6253.1
		B	-687.7	-568.8	59.5	314.1	-314.1	-7281.2	7281.2
		C	-169.0	-144.6	12.2	78.4	-78.4	-3324.7	3324.7
3F	4F	A	669.2	695.0	12.9	-341.1	341.1	-6829.8	6829.8
		B	-583.2	-540.3	21.4	280.9	-280.9	-7951.8	7951.8
		C	-142.4	-116.9	12.7	64.8	-64.8	-3637.7	3637.7
2F	3F	A	652.4	592.6	-29.9	-311.2	311.2	-7403.5	7403.5
		B	-576.0	-448.0	64.0	256.0	-256.0	-8642.0	8642.0
		C	-124.2	-99.9	12.2	56.0	-56.0	-3935.6	3935.6
1F	2F	A	735.4	1127.4	196.0	-405.0	405.0	-7980.3	7980.3
		B	-711.0	-931.2	-110.1	357.0	-357.0	-9341.0	9341.0
		C	-117.5	-102.9	7.3	47.9	-47.9	-4240.2	4240.2

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	-583.3	-330.2	126.6	228.4	-228.4	64.7	-64.7
		B	-597.5	-385.7	105.9	245.8	-245.8	-55.7	55.7
		C	-70.2	-43.2	13.5	28.3	-28.3	-11.4	11.4
13F	14F	A	-690.7	-510.2	90.3	300.2	-300.2	175.2	-175.2
		B	-834.0	-659.6	87.2	373.4	-373.4	-106.2	106.2
		C	-195.5	-168.4	13.5	91.0	-91.0	-75.0	75.0
12F	13F	A	-791.0	-759.9	15.6	385.3	-385.3	316.3	-316.3
		B	-996.0	-966.4	14.8	487.6	-487.6	-141.3	141.3
		C	-230.9	-235.2	-2.2	115.8	-115.8	-184.5	184.5
11F	12F	A	-941.6	-785.9	77.8	431.9	-431.9	500.4	-500.4
		B	-1254.1	-1080.6	86.8	583.7	-583.7	-159.0	159.0
		C	-407.0	-359.4	23.8	191.6	-191.6	-354.5	354.5
10F	11F	A	-1079.7	-927.6	76.1	501.8	-501.8	702.2	-702.2
		B	-1430.1	-1249.1	90.5	669.8	-669.8	-153.5	153.5
		C	-440.4	-405.8	17.3	211.6	-211.6	-564.8	564.8
9F	10F	A	-1068.5	-1021.8	23.4	516.1	-516.1	918.3	-918.3
		B	-1504.1	-1474.3	14.9	735.4	-735.4	-128.3	128.3
		C	-521.8	-629.2	-53.7	284.2	-284.2	-809.3	809.3
8F	9F	A	-903.8	-874.6	14.6	444.6	-444.6	1124.6	-1124.6
		B	-1780.8	-1639.0	70.9	854.9	-854.9	75.1	-75.1

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	C	-888.5	-804.2	42.1	423.2	-423.2	-1220.8	1220.8
7F	8F	A	-1067.7	-952.8	57.4	505.1	-505.1	1334.0	-1334.0
		B	-1852.8	-1726.9	62.9	894.9	-894.9	330.2	-330.2
		C	-919.7	-862.2	28.7	445.5	-445.5	-1687.5	1687.5
6F	7F	A	-1066.3	-977.4	44.5	510.9	-510.9	1551.2	-1551.2
		B	-1990.2	-1885.4	52.4	968.9	-968.9	622.4	-622.4
		C	-1015.5	-955.4	30.0	492.7	-492.7	-2198.9	2198.9
5F	6F	A	-1081.8	-1094.9	-6.5	544.2	-544.2	1772.0	-1772.0
		B	-2014.0	-1899.2	57.4	978.3	-978.3	957.2	-957.2
		C	-1091.2	-1086.1	2.6	544.3	-544.3	-2756.0	2756.0
4F	5F	A	-1083.1	-1090.2	-3.6	543.3	-543.3	2007.5	-2007.5
		B	-2376.1	-2217.6	79.3	1148.4	-1148.4	1323.5	-1323.5
		C	-1062.6	-1062.8	-0.1	531.4	-531.4	-3359.3	3359.3
3F	4F	A	-1072.4	-1157.3	-42.4	557.4	-557.4	2242.4	-2242.4
		B	-2226.1	-2291.2	-32.6	1129.3	-1129.3	1724.2	-1724.2
		C	-1167.1	-1164.9	1.1	583.0	-583.0	-3996.3	3996.3
2F	3F	A	-902.9	-1484.3	-290.7	596.8	-596.8	2465.7	-2465.7
		B	-2072.3	-2499.6	-213.6	1143.0	-1143.0	2147.2	-2147.2
		C	-1103.0	-1234.3	-65.6	584.3	-584.3	-4643.5	4643.5
1F	2F	A	-164.5	-2695.0	-1265.3	621.6	-621.6	2644.7	-2644.7
		B	-1139.5	-3784.7	-1322.6	1070.5	-1070.5	2524.1	-2524.1
		C	-710.2	-1670.9	-480.3	517.6	-517.6	-5199.8	5199.8

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	583.3	330.2	-126.6	-228.4	228.4	-64.7	64.7
		B	597.5	385.7	-105.9	-245.8	245.8	55.7	-55.7
		C	70.2	43.2	-13.5	-28.3	28.3	11.4	-11.4
13F	14F	A	690.7	510.2	-90.3	-300.2	300.2	-175.2	175.2
		B	834.0	659.6	-87.2	-373.4	373.4	106.2	-106.2
		C	195.5	168.4	-13.5	-91.0	91.0	75.0	-75.0
12F	13F	A	791.0	759.9	-15.6	-385.3	385.3	-316.3	316.3
		B	996.0	966.4	-14.8	-487.6	487.6	141.3	-141.3
		C	230.9	235.2	2.2	-115.8	115.8	184.5	-184.5
11F	12F	A	941.6	785.9	-77.8	-431.9	431.9	-500.4	500.4
		B	1254.1	1080.6	-86.8	-583.7	583.7	159.0	-159.0
		C	407.0	359.4	-23.8	-191.6	191.6	354.5	-354.5
10F	11F	A	1079.7	927.6	-76.1	-501.8	501.8	-702.2	702.2
		B	1430.1	1249.1	-90.5	-669.8	669.8	153.5	-153.5
		C	440.4	405.8	-17.3	-211.6	211.6	564.8	-564.8
9F	10F	A	1068.5	1021.8	-23.4	-516.1	516.1	-918.3	918.3
		B	1504.1	1474.3	-14.9	-735.4	735.4	128.3	-128.3
		C	521.8	629.2	53.7	-284.2	284.2	809.3	-809.3
8F	9F	A	903.8	874.6	-14.6	-444.6	444.6	-1124.6	1124.6
		B	1780.8	1639.0	-70.9	-854.9	854.9	-75.1	75.1
		C	888.5	804.2	-42.1	-423.2	423.2	1220.8	-1220.8
7F	8F	A	1067.7	952.8	-57.4	-505.1	505.1	-1334.0	1334.0
		B	1852.8	1726.9	-62.9	-894.9	894.9	-330.2	330.2
		C	919.7	862.2	-28.7	-445.5	445.5	1687.5	-1687.5
6F	7F	A	1066.3	977.4	-44.5	-510.9	510.9	-1551.2	1551.2
		B	1990.2	1885.4	-52.4	-968.9	968.9	-622.4	622.4
		C	1015.5	955.4	-30.0	-492.7	492.7	2198.9	-2198.9
5F	6F	A	1081.8	1094.9	6.5	-544.2	544.2	-1772.0	1772.0
		B	2014.0	1899.2	-57.4	-978.3	978.3	-957.2	957.2
		C	1091.2	1086.1	-2.6	-544.3	544.3	2756.0	-2756.0
4F	5F	A	1083.1	1090.2	3.6	-543.3	543.3	-2007.5	2007.5
		B	2376.1	2217.6	-79.3	-1148.4	1148.4	-1323.5	1323.5
		C	1062.6	1062.8	0.1	-531.4	531.4	3359.3	-3359.3
3F	4F	A	1072.4	1157.3	42.4	-557.4	557.4	-2242.4	2242.4
		B	2226.1	2291.2	32.6	-1129.3	1129.3	-1724.2	1724.2
		C	1167.1	1164.9	-1.1	-583.0	583.0	3996.3	-3996.3
2F	3F	A	902.9	1484.3	290.7	-596.8	596.8	-2465.7	2465.7
		B	2072.3	2499.6	213.6	-1143.0	1143.0	-2147.2	2147.2
		C	1103.0	1234.3	65.6	-584.3	584.3	4643.5	-4643.5
1F	2F	A	164.5	2695.0	1265.3	-621.6	621.6	-2644.7	2644.7

＊ 4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	B	1139.5	3784.7	1322.6	-1070.5	1070.5	-2524.1	2524.1
		C	710.2	1670.9	480.3	-517.6	517.6	5199.8	-5199.8

==========

＊ 5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-1281.9	1440.3	1127.7	480.6	497.9	0.0	0.0
	B	C	-397.8	172.9	70.1	181.4	118.9	0.0	0.0
14F	A	B	-1349.9	1214.6	749.5	408.0	392.7	0.0	0.0
	B	C	-48.1	259.9	82.5	72.9	137.8	0.0	0.0
13F	A	B	-1272.7	1178.2	806.3	405.7	395.0	0.0	0.0
	B	C	-122.6	215.1	67.6	89.5	121.2	0.0	0.0
12F	A	B	-1319.8	1143.3	820.1	414.7	394.9	0.0	0.0
	B	C	-64.8	278.5	68.0	74.4	139.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1334.5	1144.0	812.4	415.5	394.1	0.0	0.0
	B	C	-66.0	292.6	60.3	72.6	141.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1310.4	1152.7	820.1	413.7	395.9	0.0	0.0
	B	C	-97.8	266.4	57.5	80.6	133.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1383.2	1153.3	783.4	417.7	391.9	0.0	0.0
	B	C	-23.1	368.9	52.5	60.9	163.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1413.1	1167.8	761.2	418.5	391.0	0.0	0.0
	B	C	-4.8	382.1	55.0	56.5	167.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1386.0	1190.1	763.6	415.8	393.8	0.0	0.0
	B	C	-53.0	339.2	52.4	69.2	154.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1356.1	1212.5	767.3	412.9	396.7	0.0	0.0
	B	C	-105.0	301.1	45.4	81.7	142.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1381.7	1247.1	748.0	414.8	399.6	0.0	0.0
	B	C	-79.6	290.0	63.6	79.7	144.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1383.3	1278.3	731.6	413.1	401.2	0.0	0.0
	B	C	-84.7	269.5	71.4	83.3	140.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1346.1	1304.8	736.9	409.6	404.8	0.0	0.0
	B	C	-148.9	221.8	63.1	98.8	125.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1327.9	1351.0	723.0	406.0	408.3	0.0	0.0
	B	C	-157.7	197.1	71.0	103.5	120.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1127.2	3414.2	2709.1	909.2	1163.4	0.0	0.0
	B	C	-2474.9	96.6	-585.7	687.3	26.7	0.0	0.0

＊ 5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	578.8	581.8	-1.5	-64.5	64.5	0.0	0.0
	B	C	30.4	85.6	-27.6	-16.1	16.1	0.0	0.0
14F	A	B	1017.0	993.3	11.9	-111.7	111.7	0.0	0.0
	B	C	236.7	250.7	-7.0	-67.7	67.7	0.0	0.0
13F	A	B	1297.3	1262.3	17.5	-142.2	142.2	0.0	0.0
	B	C	392.6	400.8	-4.1	-110.2	110.2	0.0	0.0
12F	A	B	1694.5	1631.2	31.7	-184.8	184.8	0.0	0.0
	B	C	591.9	646.8	-27.4	-172.1	172.1	0.0	0.0
11F	A	B	1858.4	1786.3	36.1	-202.5	202.5	0.0	0.0
	B	C	721.0	797.2	-38.1	-210.9	210.9	0.0	0.0
10F	A	B	1988.9	1914.3	37.3	-216.8	216.8	0.0	0.0
	B	C	831.0	919.3	-44.1	-243.1	243.1	0.0	0.0
9F	A	B	1915.4	1796.7	59.3	-206.2	206.2	0.0	0.0
	B	C	1469.0	1532.3	-31.7	-416.8	416.8	0.0	0.0
8F	A	B	1932.7	1842.2	45.3	-209.7	209.7	0.0	0.0
	B	C	1655.8	1733.8	-39.0	-470.8	470.8	0.0	0.0
7F	A	B	2010.0	1903.2	53.4	-217.4	217.4	0.0	0.0
	B	C	1807.3	1874.7	-33.7	-511.4	511.4	0.0	0.0
6F	A	B	2051.0	1927.2	61.9	-221.0	221.0	0.0	0.0
	B	C	1953.7	2030.7	-38.5	-553.4	553.4	0.0	0.0
5F	A	B	2170.4	2072.2	49.1	-235.7	235.7	0.0	0.0
	B	C	2167.0	2120.6	23.2	-595.5	595.5	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	A	B	2156.1	2078.4	38.8	-235.3	235.3	0.0	0.0
	B	C	2311.4	2188.8	61.3	-625.0	625.0	0.0	0.0
3F	A	B	2055.1	1966.8	44.1	-223.4	223.4	0.0	0.0
	B	C	2330.6	2213.8	58.4	-631.2	631.2	0.0	0.0
2F	A	B	1645.8	1577.5	34.2	-179.1	179.1	0.0	0.0
	B	C	1998.7	1892.2	53.3	-540.4	540.4	0.0	0.0
1F	A	B	2688.1	1886.8	400.6	-254.2	254.2	0.0	0.0
	B	C	1873.5	1652.0	110.7	-489.7	489.7	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-578.8	-581.8	1.5	64.5	-64.5	0.0	0.0
	B	C	-30.4	-85.6	27.6	16.1	-16.1	0.0	0.0
14F	A	B	-1017.0	-993.3	-11.9	111.7	-111.7	0.0	0.0
	B	C	-236.7	-250.7	7.0	67.7	-67.7	0.0	0.0
13F	A	B	-1297.3	-1262.3	-17.5	142.2	-142.2	0.0	0.0
	B	C	-392.6	-400.8	4.1	110.2	-110.2	0.0	0.0
12F	A	B	-1694.5	-1631.2	-31.7	184.8	-184.8	0.0	0.0
	B	C	-591.9	-646.8	27.4	172.1	-172.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1858.4	-1786.3	-36.1	202.5	-202.5	0.0	0.0
	B	C	-721.0	-797.2	38.1	210.9	-210.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1988.9	-1914.3	-37.3	216.8	-216.8	0.0	0.0
	B	C	-831.0	-919.3	44.1	243.1	-243.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1915.4	-1796.7	-59.3	206.2	-206.2	0.0	0.0
	B	C	-1469.0	-1532.3	31.7	416.8	-416.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1932.7	-1842.2	-45.3	209.7	-209.7	0.0	0.0
	B	C	-1655.8	-1733.8	39.0	470.8	-470.8	0.0	0.0
7F	A	B	-2010.0	-1903.2	-53.4	217.4	-217.4	0.0	0.0
	B	C	-1807.3	-1874.7	33.7	511.4	-511.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2051.0	-1927.2	-61.9	221.0	-221.0	0.0	0.0
	B	C	-1953.7	-2030.7	38.5	553.4	-553.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2170.4	-2072.2	-49.1	235.7	-235.7	0.0	0.0
	B	C	-2167.0	-2120.6	-23.2	595.5	-595.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2156.1	-2078.4	-38.8	235.3	-235.3	0.0	0.0
	B	C	-2311.4	-2188.8	-61.3	625.0	-625.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2055.1	-1966.8	-44.1	223.4	-223.4	0.0	0.0
	B	C	-2330.6	-2213.8	-58.4	631.2	-631.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1645.8	-1577.5	-34.2	179.1	-179.1	0.0	0.0
	B	C	-1998.7	-1892.2	-53.3	540.4	-540.4	0.0	0.0
1F	A	B	-2688.1	-1886.8	-400.6	254.2	-254.2	0.0	0.0
	B	C	-1873.5	-1652.0	-110.7	489.7	-489.7	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	1281.9	813.5	-234.2	-523.9	523.9	-586.1	586.1
		B	-1042.5	-726.1	158.2	442.1	-442.1	-830.1	830.1
		C	-172.9	-156.4	8.2	82.3	-82.3	-254.2	254.2
13F	14F	A	536.4	582.9	23.2	-279.8	279.8	-1114.3	1114.3
		B	-440.4	-478.4	-19.0	229.7	-229.7	-1419.6	1419.6
		C	-103.4	-109.3	-2.9	53.2	-53.2	-504.4	504.4
12F	13F	A	689.9	597.9	-46.0	-320.0	320.0	-1643.5	1643.5
		B	-577.2	-512.1	32.5	270.6	-270.6	-2032.5	2032.5
		C	-105.8	-107.8	-1.0	53.1	-53.1	-740.0	740.0
11F	12F	A	721.8	639.1	-41.4	-340.2	340.2	-2184.5	2184.5
		B	-566.4	-508.1	29.1	268.6	-268.6	-2633.2	2633.2
		C	-170.7	-155.3	7.7	81.5	-81.5	-996.5	996.5
10F	11F	A	695.3	642.5	-26.4	-334.5	334.5	-2729.9	2729.9
		B	-569.9	-520.6	24.7	272.6	-272.6	-3235.4	3235.4
		C	-137.2	-135.4	0.9	68.2	-68.2	-1257.5	1257.5
9F	10F	A	667.9	559.0	-54.5	-302.9	302.9	-3275.4	3275.4
		B	-534.3	-467.7	33.3	247.4	-247.4	-3849.6	3849.6
		C	-131.0	-137.1	-3.1	66.2	-66.2	-1511.2	1511.2
8F	9F	A	824.2	724.0	-50.1	-387.1	387.1	-3811.5	3811.5
		B	-662.5	-586.3	38.1	312.2	-312.2	-4425.3	4425.3

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	C	-231.8	-199.4	16.2	107.8	-107.8	-1795.6	1795.6
7F	8F	A	689.0	674.6	-7.2	-340.9	340.9	-4351.1	4351.1
		B	-576.7	-536.9	19.9	278.4	-278.4	-4998.2	4998.2
		C	-182.7	-164.3	9.2	86.7	-86.7	-2086.6	2086.6
6F	7F	A	711.4	699.7	-5.9	-352.8	352.8	-4894.3	4894.3
		B	-600.2	-561.3	19.5	290.4	-290.4	-5592.7	5592.7
		C	-175.0	-151.8	11.6	81.7	-81.7	-2365.8	2365.8
5F	6F	A	656.4	565.5	-45.4	-305.5	305.5	-5440.6	5440.6
		B	-546.3	-453.9	46.2	250.0	-250.0	-6208.5	6208.5
		C	-149.3	-129.9	9.7	69.8	-69.8	-2633.2	2633.2
4F	5F	A	816.2	715.5	-50.3	-382.9	382.9	-5994.5	5994.5
		B	-713.5	-590.0	61.8	325.9	-325.9	-6830.0	6830.0
		C	-160.1	-136.0	12.1	74.0	-74.0	-2908.4	2908.4
3F	4F	A	667.8	694.5	13.4	-340.6	340.6	-6555.4	6555.4
		B	-603.6	-558.8	22.4	290.6	-290.6	-7465.0	7465.0
		C	-133.5	-108.2	12.6	60.4	-60.4	-3184.0	3184.0
2F	3F	A	651.6	593.0	-29.3	-311.1	311.1	-7120.1	7120.1
		B	-597.1	-467.8	64.6	266.2	-266.2	-8125.8	8125.8
		C	-113.6	-88.2	12.7	50.4	-50.4	-3445.2	3445.2
1F	2F	A	734.9	1127.2	196.2	-404.8	404.8	-7693.7	7693.7
		B	-725.5	-939.3	-106.9	361.9	-361.9	-8800.8	8800.8
		C	-109.0	-96.6	6.2	44.7	-44.7	-3713.3	3713.3

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	-578.8	-327.7	125.6	226.6	-226.6	58.1	-58.1
		B	-612.2	-395.0	108.6	251.8	-251.8	-52.4	52.4
		C	-85.6	-53.5	16.0	34.8	-34.8	-7.2	7.2
13F	14F	A	-689.3	-509.1	90.1	299.6	-299.6	162.0	-162.0
		B	-835.0	-659.7	87.6	373.7	-373.7	-101.7	101.7
		C	-197.1	-169.3	13.9	91.6	-91.6	-64.9	64.9
12F	13F	A	-788.2	-757.1	15.5	383.9	-383.9	296.9	-296.9
		B	-995.2	-967.3	13.9	487.6	-487.6	-139.7	139.7
		C	-231.5	-236.8	-2.7	116.3	-116.3	-165.3	165.3
11F	12F	A	-937.4	-782.6	77.4	430.0	-430.0	474.4	-474.4
		B	-1255.8	-1081.2	87.3	584.2	-584.2	-160.1	160.1
		C	-410.0	-360.7	24.7	192.7	-192.7	-320.7	320.7
10F	11F	A	-1075.9	-924.6	75.6	500.1	-500.1	670.2	-670.2
		B	-1426.1	-1244.3	90.9	667.6	-667.6	-161.1	161.1
		C	-436.5	-400.1	18.2	209.1	-209.1	-513.0	513.0
9F	10F	A	-1064.3	-1017.4	23.4	514.0	-514.0	880.9	-880.9
		B	-1501.0	-1475.3	12.9	734.9	-734.9	-146.4	146.4
		C	-519.2	-631.1	-56.0	284.0	-284.0	-737.1	737.1
8F	9F	A	-897.9	-869.7	14.1	441.9	-441.9	1074.2	-1074.2
		B	-1790.4	-1645.0	72.7	858.8	-858.8	35.3	-35.3
		C	-901.2	-812.5	44.4	428.4	-428.4	-1132.6	1132.6
7F	8F	A	-1063.0	-948.4	57.3	502.9	-502.9	1271.3	-1271.3
		B	-1852.9	-1725.8	63.6	894.7	-894.7	262.1	-262.1
		C	-921.3	-862.9	29.2	446.1	-446.1	-1581.3	1581.3
6F	7F	A	-1061.6	-973.2	44.2	508.7	-508.7	1477.8	-1477.8
		B	-1984.7	-1878.3	53.2	965.7	-965.7	521.6	-521.6
		C	-1011.8	-949.9	31.0	490.4	-490.4	-2071.5	2071.5
5F	6F	A	-1077.8	-1091.0	-6.6	542.2	-542.2	1689.5	-1689.5
		B	-2002.6	-1887.1	57.8	972.4	-972.4	820.9	-820.9
		C	-1080.8	-1075.0	2.9	539.0	-539.0	-2605.1	2605.1
4F	5F	A	-1079.4	-1086.7	-3.7	541.5	-541.5	1916.6	-1916.6
		B	-2352.1	-2193.2	79.5	1136.3	-1136.3	1146.8	-1146.8
		C	-1045.5	-1045.0	0.2	522.6	-522.6	-3174.3	3174.3
3F	4F	A	-1069.4	-1154.3	-42.5	555.9	-555.9	2144.3	-2144.3
		B	-2196.6	-2260.9	-32.2	1114.4	-1114.4	1506.1	-1506.1
		C	-1143.8	-1140.8	1.5	571.2	-571.2	-3776.6	3776.6
2F	3F	A	-900.8	-1481.8	-290.5	595.6	-595.6	2362.1	-2362.1
		B	-2036.5	-2463.0	-213.2	1124.9	-1124.9	1890.9	-1890.9
		C	-1072.9	-1203.9	-65.5	569.2	-569.2	-4390.8	4390.8
1F	2F	A	-164.0	-2688.1	-1262.0	620.0	-620.0	2537.5	-2537.5

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	B	-1113.2	-3760.3	-1323.5	1059.5	-1059.5	2239.0	-2239.0
		C	-688.3	-1652.0	-481.9	508.8	-508.8	-4921.4	4921.4

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	578.8	327.7	-125.6	-226.6	226.6	-58.1	58.1
		B	612.2	395.0	-108.6	-251.8	251.8	52.4	-52.4
		C	85.6	53.5	-16.0	-34.8	34.8	7.2	-7.2
13F	14F	A	689.3	509.1	-90.1	-299.6	299.6	-162.0	162.0
		B	835.0	659.7	-87.6	-373.7	373.7	101.7	-101.7
		C	197.1	169.3	-13.9	-91.6	91.6	64.9	-64.9
12F	13F	A	788.2	757.1	-15.5	-383.9	383.9	-296.9	296.9
		B	995.2	967.3	-13.9	-487.6	487.6	139.7	-139.7
		C	231.5	236.8	2.7	-116.3	116.3	165.3	-165.3
11F	12F	A	937.4	782.6	-77.4	-430.0	430.0	-474.4	474.4
		B	1255.8	1081.2	-87.3	-584.2	584.2	160.1	-160.1
		C	410.0	360.7	-24.7	-192.7	192.7	320.7	-320.7
10F	11F	A	1075.9	924.6	-75.6	-500.1	500.1	-670.2	670.2
		B	1426.1	1244.3	-90.9	-667.6	667.6	161.1	-161.1
		C	436.5	400.1	-18.2	-209.1	209.1	513.0	-513.0
9F	10F	A	1064.3	1017.4	-23.4	-514.0	514.0	-880.9	880.9
		B	1501.0	1475.3	-12.9	-734.9	734.9	146.4	-146.4
		C	519.2	631.1	56.0	-284.0	284.0	737.1	-737.1
8F	9F	A	897.9	869.7	-14.1	-441.9	441.9	-1074.2	1074.2
		B	1790.4	1645.0	-72.7	-858.8	858.8	-35.3	35.3
		C	901.2	812.5	-44.4	-428.4	428.4	1132.6	-1132.6
7F	8F	A	1063.0	948.4	-57.3	-502.9	502.9	-1271.3	1271.3
		B	1852.9	1725.8	-63.6	-894.7	894.7	-262.1	262.1
		C	921.3	862.9	-29.2	-446.1	446.1	1581.3	-1581.3
6F	7F	A	1061.6	973.2	-44.2	-508.7	508.7	-1477.8	1477.8
		B	1984.7	1878.3	-53.2	-965.7	965.7	-521.6	521.6
		C	1011.8	949.9	-31.0	-490.4	490.4	2071.5	-2071.5
5F	6F	A	1077.8	1091.0	6.6	-542.2	542.2	-1689.5	1689.5
		B	2002.6	1887.1	-57.8	-972.4	972.4	-820.9	820.9
		C	1080.8	1075.0	-2.9	-539.0	539.0	2605.1	-2605.1
4F	5F	A	1079.4	1086.7	3.7	-541.5	541.5	-1916.6	1916.6
		B	2352.1	2193.2	-79.5	-1136.3	1136.3	-1146.8	1146.8
		C	1045.5	1045.0	-0.2	-522.6	522.6	3174.3	-3174.3
3F	4F	A	1069.4	1154.3	42.5	-555.9	555.9	-2144.3	2144.3
		B	2196.6	2260.9	32.2	-1114.4	1114.4	-1506.1	1506.1
		C	1143.8	1140.8	-1.5	-571.2	571.2	3776.6	-3776.6
2F	3F	A	900.8	1481.8	290.5	-595.6	595.6	-2362.1	2362.1
		B	2036.5	2463.0	213.2	-1124.9	1124.9	-1890.9	1890.9
		C	1072.9	1203.9	65.5	-569.2	569.2	4390.8	-4390.8
1F	2F	A	164.0	2688.1	1262.0	-620.0	620.0	-2537.5	2537.5
		B	1113.2	3760.3	1323.5	-1059.5	1059.5	-2239.0	2239.0
		C	688.3	1652.0	481.9	-508.8	508.8	4921.4	-4921.4

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-880.0	938.1	639.4	308.8	315.4	0.0	0.0
	B	C	-211.6	146.2	47.6	111.3	93.1	0.0	0.0
14F	A	B	-1050.2	977.7	566.9	329.4	321.8	0.0	0.0
	B	C	-49.1	232.8	73.6	74.7	140.7	0.0	0.0
13F	A	B	-1023.2	961.4	588.5	328.8	322.4	0.0	0.0
	B	C	-99.7	198.8	65.3	86.4	129.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1058.4	945.0	609.4	338.4	326.3	0.0	0.0
	B	C	-77.2	219.5	66.2	80.4	135.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1070.3	944.4	603.8	339.1	325.6	0.0	0.0
	B	C	-76.7	225.6	63.4	79.5	135.9	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-1055.1	946.5	610.3	338.2	326.5	0.0	0.0
	B	C	-97.0	208.3	61.9	84.7	130.7	0.0	0.0
9F	A	B	-1118.3	925.8	609.0	347.3	326.3	0.0	0.0
	B	C	-79.2	214.7	67.6	81.4	134.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1141.5	933.7	593.4	348.1	325.4	0.0	0.0
	B	C	-78.8	212.8	68.7	81.6	133.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1119.9	950.3	595.9	346.0	327.6	0.0	0.0
	B	C	-92.3	200.3	68.2	85.2	130.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1096.8	966.4	599.4	343.8	329.7	0.0	0.0
	B	C	-107.9	187.7	66.7	89.1	126.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1105.8	994.4	580.9	342.8	330.8	0.0	0.0
	B	C	-104.2	183.5	70.7	89.2	126.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1103.1	1017.7	570.6	341.3	332.3	0.0	0.0
	B	C	-108.3	176.7	72.1	90.7	124.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1075.3	1037.0	574.8	338.7	334.9	0.0	0.0
	B	C	-126.8	161.4	70.4	95.4	120.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1095.7	1114.0	584.8	348.6	351.1	0.0	0.0
	B	C	-136.7	159.7	75.7	102.2	123.6	0.0	0.0
1F	A	B	-996.4	2933.4	2235.7	790.7	1005.9	0.0	0.0
	B	C	-2104.1	83.1	-469.9	611.2	49.9	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	370.4	358.3	6.1	-40.5	40.5	0.0	0.0
	B	C	132.6	141.5	-4.5	-38.1	38.1	0.0	0.0
14F	A	B	617.5	599.6	9.0	-67.6	67.6	0.0	0.0
	B	C	338.6	328.0	5.3	-92.6	92.6	0.0	0.0
13F	A	B	797.3	767.1	15.1	-86.9	86.9	0.0	0.0
	B	C	485.1	457.9	13.6	-131.0	131.0	0.0	0.0
12F	A	B	1139.5	1103.5	18.0	-124.6	124.6	0.0	0.0
	B	C	524.9	541.3	-8.2	-148.1	148.1	0.0	0.0
11F	A	B	1236.0	1197.0	19.5	-135.2	135.2	0.0	0.0
	B	C	605.0	630.1	-12.6	-171.5	171.5	0.0	0.0
10F	A	B	1344.6	1294.1	25.2	-146.6	146.6	0.0	0.0
	B	C	674.8	698.1	-11.6	-190.7	190.7	0.0	0.0
9F	A	B	1661.6	1622.0	19.8	-182.4	182.4	0.0	0.0
	B	C	654.3	685.8	-15.8	-186.1	186.1	0.0	0.0
8F	A	B	1691.4	1658.8	16.3	-186.1	186.1	0.0	0.0
	B	C	679.5	697.1	-8.8	-191.2	191.2	0.0	0.0
7F	A	B	1757.0	1720.0	18.5	-193.2	193.2	0.0	0.0
	B	C	731.7	751.8	-10.1	-206.0	206.0	0.0	0.0
6F	A	B	1799.5	1757.2	21.1	-197.6	197.6	0.0	0.0
	B	C	774.0	796.5	-11.2	-218.1	218.1	0.0	0.0
5F	A	B	1798.5	1768.5	15.0	-198.2	198.2	0.0	0.0
	B	C	810.1	802.8	3.6	-224.0	224.0	0.0	0.0
4F	A	B	1767.6	1746.7	10.5	-195.2	195.2	0.0	0.0
	B	C	812.0	790.6	10.7	-222.6	222.6	0.0	0.0
3F	A	B	1696.6	1669.6	13.5	-187.0	187.0	0.0	0.0
	B	C	797.0	778.1	9.4	-218.8	218.8	0.0	0.0
2F	A	B	1369.8	1362.2	3.8	-151.8	151.8	0.0	0.0
	B	C	683.0	673.9	4.6	-188.5	188.5	0.0	0.0
1F	A	B	2535.2	1723.3	406.0	-236.6	236.6	0.0	0.0
	B	C	1596.9	1267.9	164.5	-397.9	397.9	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	A	B	-370.4	-358.3	-6.1	40.5	-40.5	0.0	0.0
	B	C	-132.6	-141.5	4.5	38.1	-38.1	0.0	0.0
14F	A	B	-617.5	-599.6	-9.0	67.6	-67.6	0.0	0.0
	B	C	-338.6	-328.0	-5.3	92.6	-92.6	0.0	0.0
13F	A	B	-797.3	-767.1	-15.1	86.9	-86.9	0.0	0.0
	B	C	-485.1	-457.9	-13.6	131.0	-131.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1139.5	-1103.5	-18.0	124.6	-124.6	0.0	0.0
	B	C	-524.9	-541.3	8.2	148.1	-148.1	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	A	B	-1236.0	-1197.0	-19.5	135.2	-135.2	0.0	0.0
	B	C	-605.0	-630.1	12.6	171.5	-171.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1344.6	-1294.1	-25.2	146.6	-146.6	0.0	0.0
	B	C	-674.8	-698.1	11.6	190.7	-190.7	0.0	0.0
9F	A	B	-1661.6	-1622.0	-19.8	182.4	-182.4	0.0	0.0
	B	C	-654.3	-685.8	15.8	186.1	-186.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1691.4	-1658.8	-16.3	186.1	-186.1	0.0	0.0
	B	C	-679.5	-697.1	8.8	191.2	-191.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1757.0	-1720.0	-18.5	193.2	-193.2	0.0	0.0
	B	C	-731.7	-751.8	10.1	206.0	-206.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1799.5	-1757.2	-21.1	197.6	-197.6	0.0	0.0
	B	C	-774.0	-796.5	11.2	218.1	-218.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1798.5	-1768.5	-15.0	198.2	-198.2	0.0	0.0
	B	C	-810.1	-802.8	-3.6	224.0	-224.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1767.6	-1746.7	-10.5	195.2	-195.2	0.0	0.0
	B	C	-812.0	-790.6	-10.7	222.6	-222.6	0.0	0.0
3F	A	B	-1696.6	-1669.6	-13.5	187.0	-187.0	0.0	0.0
	B	C	-797.0	-778.1	-9.4	218.8	-218.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1369.8	-1362.2	-3.8	151.8	-151.8	0.0	0.0
	B	C	-683.0	-673.9	-4.6	188.5	-188.5	0.0	0.0
1F	A	B	-2535.2	-1723.3	-406.0	236.6	-236.6	0.0	0.0
	B	C	-1596.9	-1267.9	-164.5	397.9	-397.9	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	880.0	603.8	-138.1	-370.9	370.9	-399.5	399.5
		B	-726.5	-559.9	83.3	321.6	-321.6	-538.7	538.7
		C	-146.2	-137.0	4.6	70.8	-70.8	-163.5	163.5
13F	14F	A	446.4	491.1	22.3	-234.4	234.4	-846.9	846.9
		B	-368.7	-408.8	-20.1	194.4	-194.4	-1058.4	1058.4
		C	-95.8	-102.5	-3.3	49.6	-49.6	-377.2	377.2
12F	13F	A	532.1	487.7	-22.2	-253.4	253.4	-1290.1	1290.1
		B	-452.8	-423.6	14.6	217.8	-217.8	-1585.4	1585.4
		C	-96.3	-94.7	0.8	47.5	-47.5	-577.1	577.1
11F	12F	A	570.7	526.2	-22.2	-274.2	274.2	-1743.6	1743.6
		B	-444.2	-417.1	13.5	215.3	-215.3	-2110.7	2110.7
		C	-124.8	-120.3	2.3	61.3	-61.3	-791.2	791.2
10F	11F	A	544.1	533.8	-5.2	-269.5	269.5	-2198.1	2198.1
		B	-450.6	-437.8	6.4	222.1	-222.1	-2634.2	2634.2
		C	-105.3	-112.1	-3.4	54.4	-54.4	-1010.5	1010.5
9F	10F	A	521.4	445.0	-38.2	-238.6	238.6	-2649.6	2649.6
		B	-411.7	-361.7	25.0	191.0	-191.0	-3161.3	3161.3
		C	-96.2	-100.1	-2.0	48.5	-48.5	-1223.3	1223.3
8F	9F	A	673.3	587.6	-42.9	-315.2	315.2	-3136.3	3136.3
		B	-484.9	-430.0	27.5	228.7	-228.7	-3712.1	3712.1
		C	-114.5	-116.0	-0.8	57.6	-57.6	-1442.2	1442.2
7F	8F	A	554.0	546.1	-3.9	-275.0	275.0	-3627.8	3627.8
		B	-424.8	-398.4	13.2	205.8	-205.8	-4266.5	4266.5
		C	-96.8	-101.5	-2.3	49.6	-49.6	-1663.2	1663.2
6F	7F	A	573.8	567.6	-3.1	-285.3	285.3	-4110.3	4110.3
		B	-459.5	-434.2	12.7	223.4	-223.4	-4819.1	4819.1
		C	-98.9	-99.8	-0.5	49.7	-49.7	-1878.8	1878.8
5F	6F	A	529.2	456.5	-36.3	-246.4	246.4	-4584.2	4584.2
		B	-424.3	-348.5	37.9	193.2	-193.2	-5370.6	5370.6
		C	-87.9	-87.7	0.1	43.9	-43.9	-2088.9	2088.9
4F	5F	A	649.3	573.3	-38.0	-305.7	305.7	-5058.5	5058.5
		B	-541.6	-443.4	49.1	246.3	-246.3	-5924.6	5924.6
		C	-95.8	-92.7	1.5	47.1	-47.1	-2304.8	2304.8
3F	4F	A	529.8	559.7	15.0	-272.4	272.4	-5531.2	5531.2
		B	-466.1	-435.7	15.2	225.4	-225.4	-6481.1	6481.1
		C	-83.9	-80.0	1.9	41.0	-41.0	-2520.7	2520.7
2F	3F	A	515.6	475.8	-19.9	-247.9	247.9	-5993.3	5993.3
		B	-474.5	-358.4	58.0	208.2	-208.2	-7036.2	7036.2
		C	-81.3	-74.9	3.2	39.1	-39.1	-2729.1	2729.1
1F	2F	A	619.9	996.4	188.3	-351.4	351.4	-6460.7	6460.7

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	B	-618.9	-829.3	-105.2	314.8	-314.8	-7606.5	7606.5
		C	-84.9	-83.1	0.9	36.5	-36.5	-2943.3	2943.3

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	-370.4	-160.3	105.0	132.7	-132.7	47.6	-47.6
		B	-490.8	-291.9	99.5	195.7	-195.7	3.4	-3.4
		C	-141.5	-97.7	21.9	59.8	-59.8	-46.7	46.7
13F	14F	A	-457.2	-293.5	81.8	187.7	-187.7	125.1	-125.1
		B	-646.2	-507.5	69.3	288.4	-288.4	36.9	-36.9
		C	-230.3	-209.2	10.5	109.9	-109.9	-150.4	150.4
12F	13F	A	-503.8	-523.0	-9.6	255.1	-255.1	221.5	-221.5
		B	-744.6	-746.7	-1.0	370.5	-370.5	89.7	-89.7
		C	-248.7	-232.5	8.1	119.5	-119.5	-292.3	292.3
11F	12F	A	-616.5	-524.0	46.3	285.1	-285.1	355.8	-355.8
		B	-881.7	-782.1	49.8	415.9	-415.9	123.5	-123.5
		C	-308.8	-281.0	13.9	147.5	-147.5	-458.5	458.5
10F	11F	A	-712.0	-602.0	55.0	328.5	-328.5	500.5	-500.5
		B	-1019.9	-917.2	51.4	484.3	-484.3	171.6	-171.6
		C	-349.1	-342.0	3.6	172.8	-172.8	-650.8	650.8
9F	10F	A	-742.6	-837.0	-47.2	390.0	-390.0	656.2	-656.2
		B	-1051.8	-1095.4	-21.8	530.2	-530.2	229.5	-229.5
		C	-356.1	-412.4	-28.1	189.8	-189.8	-862.4	862.4
8F	9F	A	-824.6	-768.5	28.1	398.3	-398.3	854.1	-854.1
		B	-1180.9	-1088.5	46.2	567.3	-567.3	263.4	-263.4
		C	-273.4	-325.9	-26.2	149.8	-149.8	-1072.2	1072.2
7F	8F	A	-922.9	-821.2	50.9	436.0	-436.0	1056.0	-1056.0
		B	-1249.8	-1144.0	52.9	598.4	-598.4	304.4	-304.4
		C	-371.2	-378.0	-3.4	187.3	-187.3	-1288.0	1288.0
6F	7F	A	-935.7	-854.1	40.8	447.5	-447.5	1262.9	-1262.9
		B	-1307.6	-1222.1	42.8	632.4	-632.4	353.0	-353.0
		C	-373.9	-395.4	-10.7	192.3	-192.3	-1517.5	1517.5
5F	6F	A	-945.4	-958.4	-6.5	475.9	-475.9	1472.6	-1472.6
		B	-1309.1	-1270.2	19.4	644.8	-644.8	407.4	-407.4
		C	-401.1	-499.5	-49.2	225.1	-225.1	-1757.5	1757.5
4F	5F	A	-840.1	-885.8	-22.9	431.5	-431.5	1682.1	-1682.1
		B	-1308.4	-1280.7	13.8	647.3	-647.3	468.2	-468.2
		C	-303.3	-404.2	-50.4	176.9	-176.9	-2009.9	2009.9
3F	4F	A	-881.8	-971.2	-44.7	463.3	-463.3	1887.4	-1887.4
		B	-1278.0	-1382.1	-52.0	665.0	-665.0	527.1	-527.1
		C	-386.4	-479.5	-46.5	216.5	-216.5	-2257.4	2257.4
2F	3F	A	-725.4	-1335.7	-305.1	515.3	-515.3	2082.3	-2082.3
		B	-1084.5	-1567.7	-241.6	663.1	-663.1	582.4	-582.4
		C	-298.7	-493.6	-97.5	198.1	-198.1	-2494.8	2494.8
1F	2F	A	-34.1	-2535.2	-1250.6	558.6	-558.6	2239.4	-2239.4
		B	-477.6	-3320.2	-1421.3	825.6	-825.6	632.2	-632.2
		C	-180.3	-1267.9	-543.8	314.8	-314.8	-2694.4	2694.4

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	A	370.4	160.3	-105.0	-132.7	132.7	-47.6	47.6
		B	490.8	291.9	-99.5	-195.7	195.7	-3.4	3.4
		C	141.5	97.7	-21.9	-59.8	59.8	46.7	-46.7
13F	14F	A	457.2	293.5	-81.8	-187.7	187.7	-125.1	125.1
		B	646.2	507.5	-69.3	-288.4	288.4	-36.9	36.9
		C	230.3	209.2	-10.5	-109.9	109.9	150.4	-150.4
12F	13F	A	503.8	523.0	9.6	-255.1	255.1	-221.5	221.5
		B	744.6	746.7	1.0	-370.5	370.5	-89.7	89.7
		C	248.7	232.5	-8.1	-119.5	119.5	292.3	-292.3
11F	12F	A	616.5	524.0	-46.3	-285.1	285.1	-355.8	355.8
		B	881.7	782.1	-49.8	-415.9	415.9	-123.5	123.5
		C	308.8	281.0	-13.9	-147.5	147.5	458.5	-458.5
10F	11F	A	712.0	602.0	-55.0	-328.5	328.5	-500.5	500.5
		B	1019.9	917.2	-51.4	-484.3	484.3	-171.6	171.6


＊ 6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	C	349.1	342.0	-3.6	-172.8	172.8	650.8	-650.8
9F	10F	A	742.6	837.0	47.2	-390.0	390.0	-656.2	656.2
		B	1051.8	1095.4	21.8	-530.2	530.2	-229.5	229.5
		C	356.1	412.4	28.1	-189.8	189.8	862.4	-862.4
8F	9F	A	824.6	768.5	-28.1	-398.3	398.3	-854.1	854.1
		B	1180.9	1088.5	-46.2	-567.3	567.3	-263.4	263.4
		C	273.4	325.9	26.2	-149.8	149.8	1072.2	-1072.2
7F	8F	A	922.9	821.2	-50.9	-436.0	436.0	-1056.0	1056.0
		B	1249.8	1144.0	-52.9	-598.4	598.4	-304.4	304.4
		C	371.2	378.0	3.4	-187.3	187.3	1288.0	-1288.0
6F	7F	A	935.7	854.1	-40.8	-447.5	447.5	-1262.9	1262.9
		B	1307.6	1222.1	-42.8	-632.4	632.4	-353.0	353.0
		C	373.9	395.4	10.7	-192.3	192.3	1517.5	-1517.5
5F	6F	A	945.4	958.4	6.5	-475.9	475.9	-1472.6	1472.6
		B	1309.1	1270.2	-19.4	-644.8	644.8	-407.4	407.4
		C	401.1	499.5	49.2	-225.1	225.1	1757.5	-1757.5
4F	5F	A	840.1	885.8	22.9	-431.5	431.5	-1682.1	1682.1
		B	1308.4	1280.7	-13.8	-647.3	647.3	-468.2	468.2
		C	303.3	404.2	50.4	-176.9	176.9	2009.9	-2009.9
3F	4F	A	881.8	971.2	44.7	-463.3	463.3	-1887.4	1887.4
		B	1278.0	1382.1	52.0	-665.0	665.0	-527.1	527.1
		C	386.4	479.5	46.5	-216.5	216.5	2257.4	-2257.4
2F	3F	A	725.4	1335.7	305.1	-515.3	515.3	-2082.3	2082.3
		B	1084.5	1567.7	241.6	-663.1	663.1	-582.4	582.4
		C	298.7	493.6	97.5	-198.1	198.1	2494.8	-2494.8
1F	2F	A	34.1	2535.2	1250.6	-558.6	558.6	-2239.4	2239.4
		B	477.6	3320.2	1421.3	-825.6	825.6	-632.2	632.2
		C	180.3	1267.9	543.8	-314.8	314.8	2694.4	-2694.4

==========

A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)

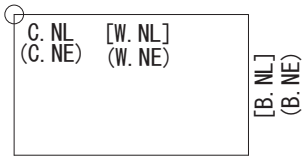


長期　　重心計算用軸力(固定荷重＋地震用積載荷重時)


C.NL ：柱軸力 (kN)　(C.NE) ：柱軸力 (kN)

W.NL ：壁柱軸力 (kN)　(W.NE) ：壁柱軸力 (kN)


B.NL ：ブレース鉛直力 (kN)　(B.NE) ：ブレース鉛直力 (kN)

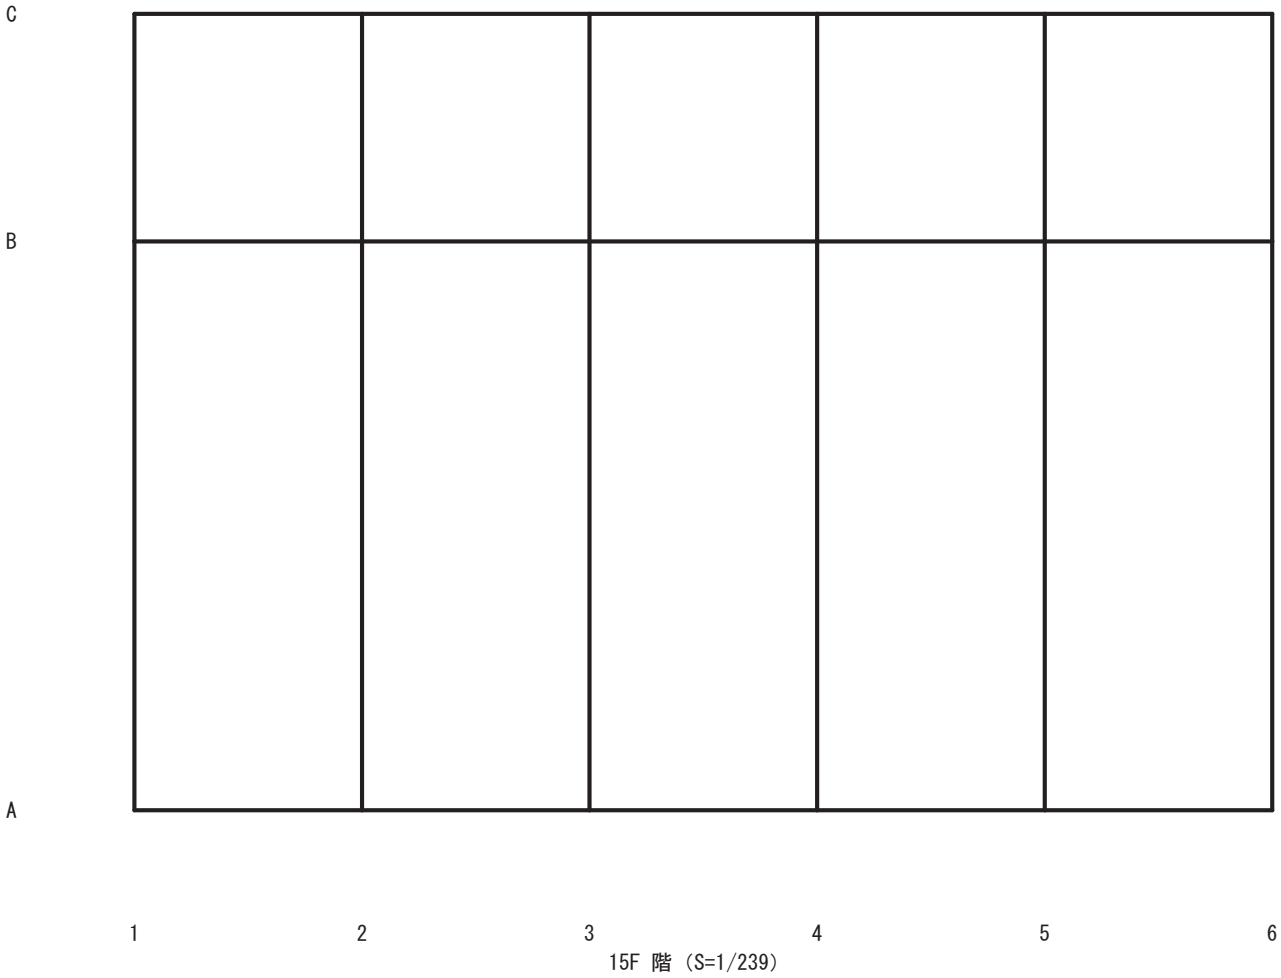


15F 階 (S=1/239)

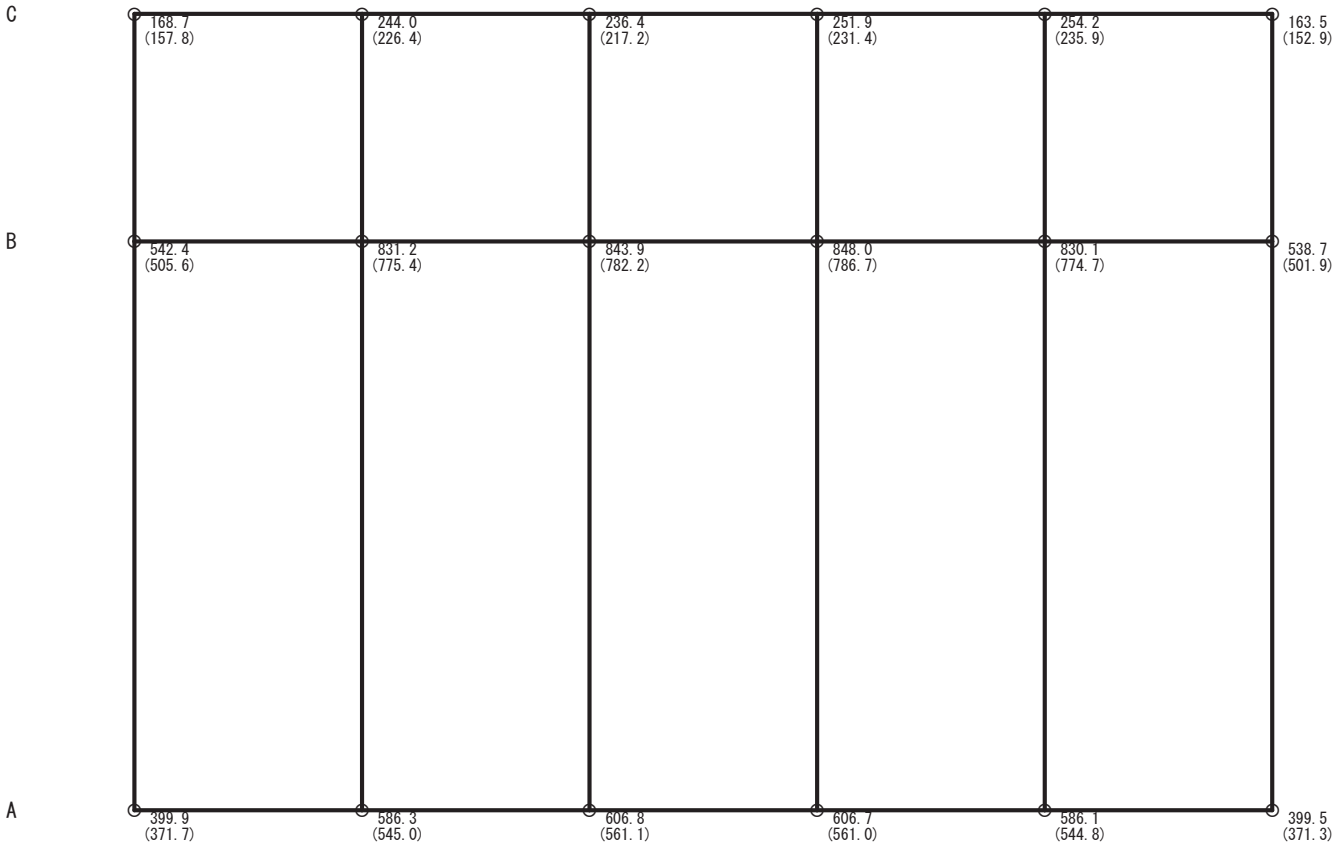
C
B
A
168.7
(157.8)
244.0
(226.4)
236.4
(217.2)
251.9
(231.4)
254.2
(235.9)
163.5
(152.9)
542.4
(505.6)
831.2
(775.4)
843.9
(782.2)
848.0
(786.7)
830.1
(774.7)
538.7
(501.9)
399.9
(371.7)
586.3
(545.0)
606.8
(561.1)
606.7
(561.0)
586.1
(544.8)
399.5
(371.3)
1
2
3
4
5
6


14F 階 (S=1/239)

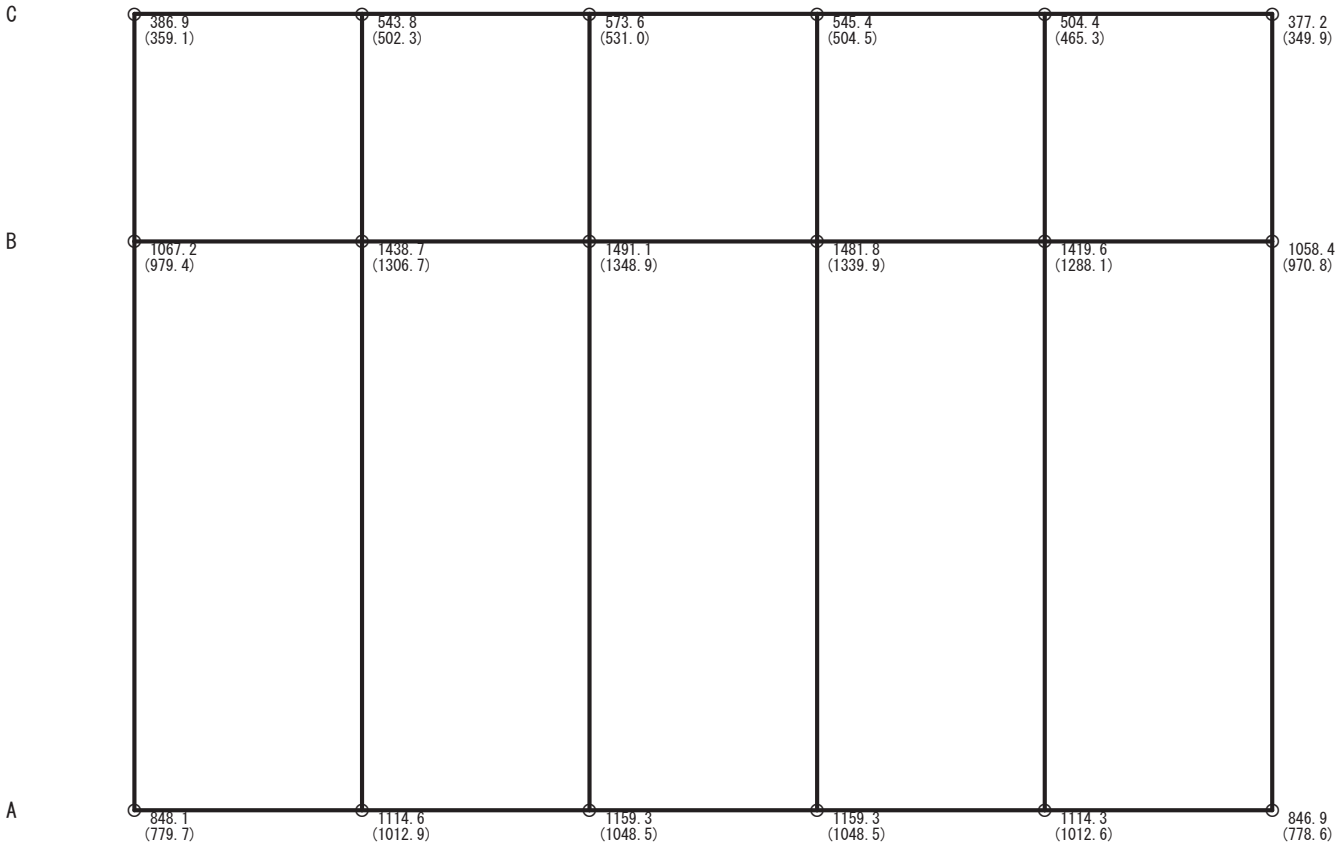
C
B
A
386.9
(359.1)
543.8
(502.3)
573.6
(531.0)
545.4
(504.5)
504.4
(465.3)
377.2
(349.9)
1067.2
(979.4)
1438.7
(1306.7)
1491.1
(1348.9)
1481.8
(1339.9)
1419.6
(1288.1)
1058.4
(970.8)
848.1
(779.7)
1114.6
(1012.9)
1159.3
(1048.5)
1159.3
(1048.5)
1114.3
(1012.6)
846.9
(778.6)
1
2
3
4
5
6


13F 階 (S=1/239)

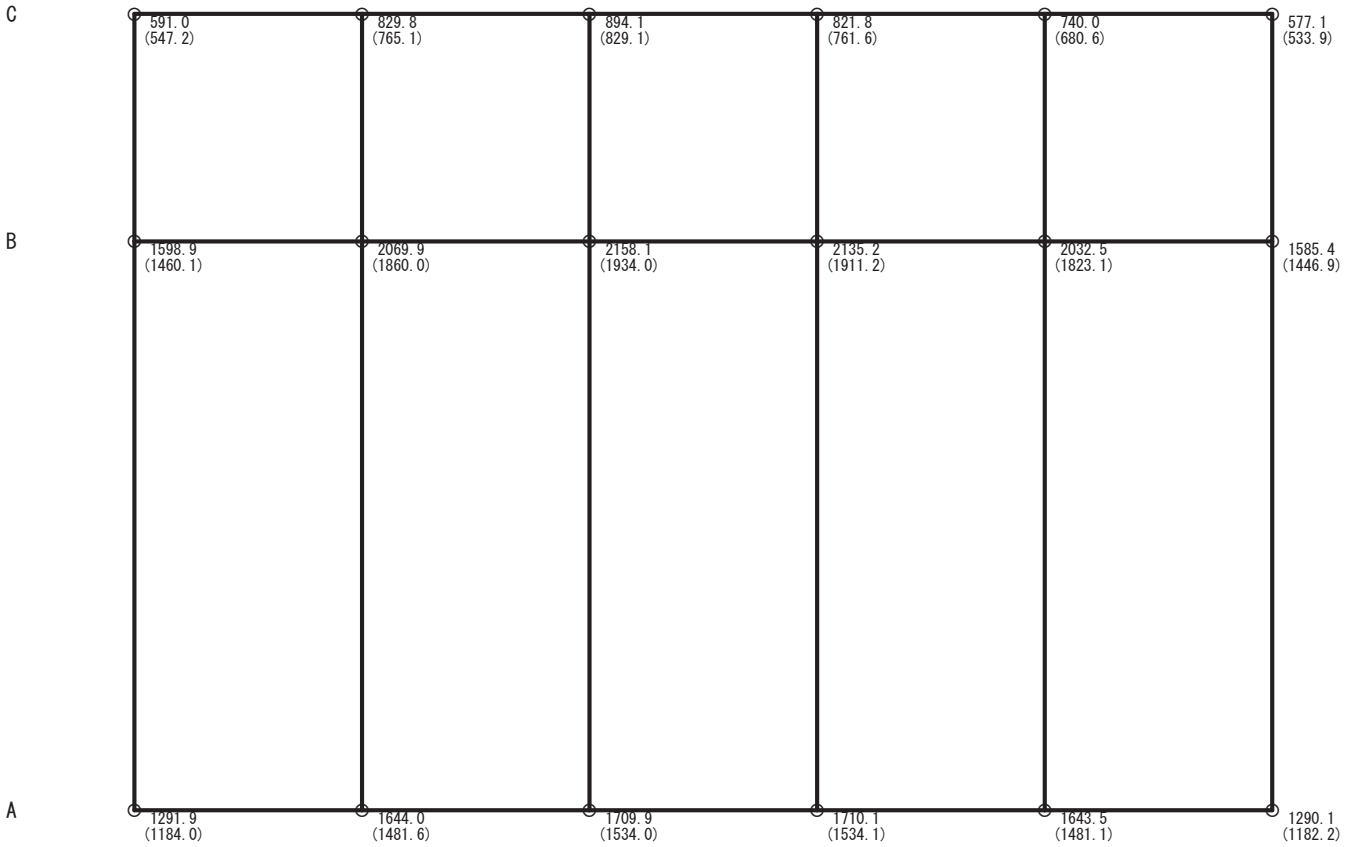
C
B
A
591.0
(547.2)
829.8
(765.1)
894.1
(829.1)
821.8
(761.6)
740.0
(680.6)
577.1
(533.9)
1598.9
(1460.1)
2069.9
(1860.0)
2158.1
(1934.0)
2135.2
(1911.2)
2032.5
(1823.1)
1585.4
(1446.9)
1291.9
(1184.0)
1644.0
(1481.6)
1709.9
(1534.0)
1710.1
(1534.1)
1643.5
(1481.1)
1290.1
(1182.2)
1
2
3
4
5
6


12F 階 (S=1/239)

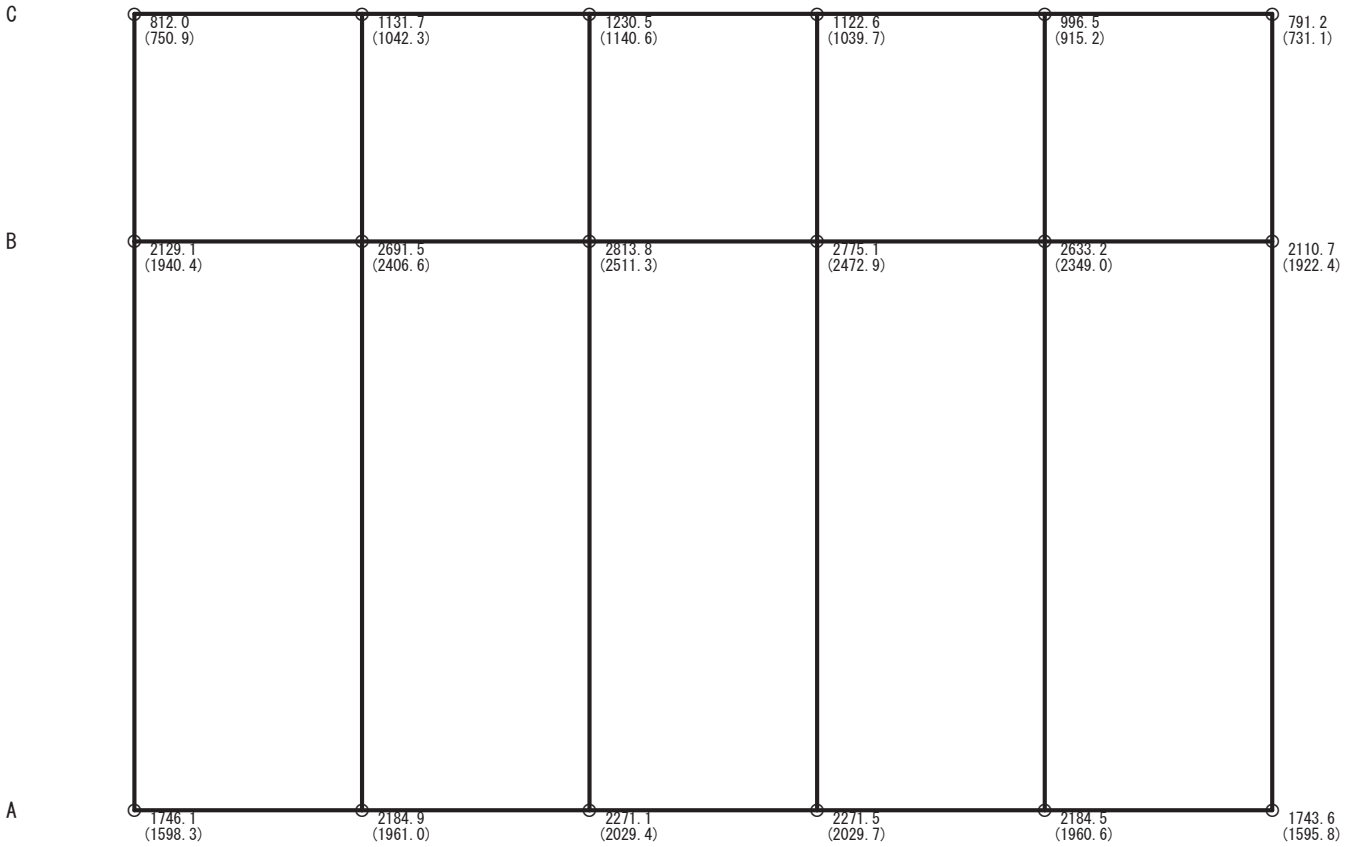
C
B
A
812.0
(750.9)
1131.7
(1042.3)
1230.5
(1140.6)
1122.6
(1039.7)
996.5
(915.2)
791.2
(731.1)
2129.1
(1940.4)
2691.5
(2406.6)
2813.8
(2511.3)
2775.1
(2472.9)
2633.2
(2349.0)
2110.7
(1922.4)
1746.1
(1598.3)
2184.9
(1961.0)
2271.1
(2029.4)
2271.5
(2029.7)
2184.5
(1960.6)
1743.6
(1595.8)
1
2
3
4
5
6


11F 階 (S=1/239)

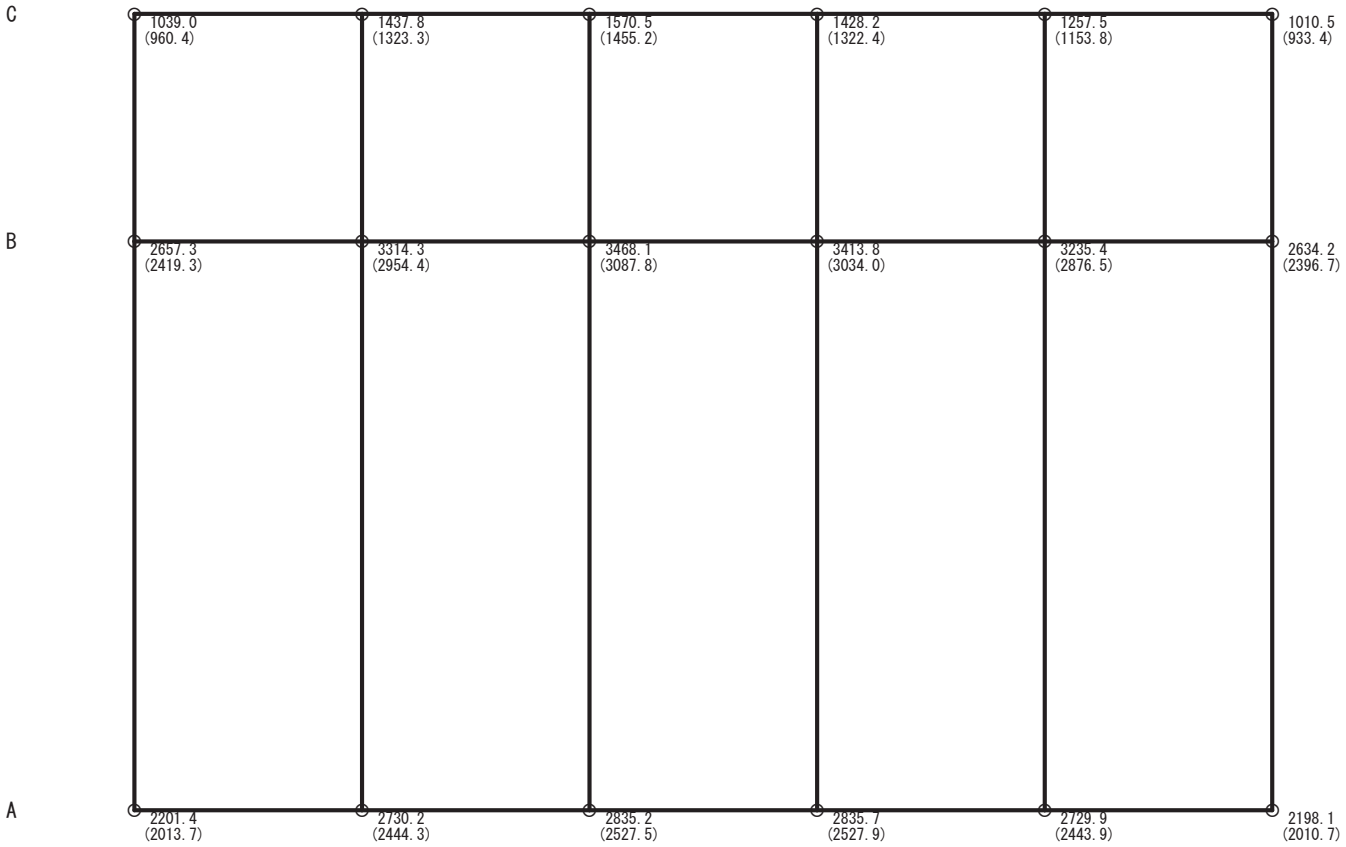
C
B
A
1039.0
(960.4)
1437.8
(1323.3)
1570.5
(1455.2)
1428.2
(1322.4)
1257.5
(1153.8)
1010.5
(933.4)
2657.3
(2419.3)
3314.3
(2954.4)
3468.1
(3087.8)
3413.8
(3034.0)
3235.4
(2876.5)
2634.2
(2396.7)
2201.4
(2013.7)
2730.2
(2444.3)
2835.2
(2527.5)
2835.7
(2527.9)
2729.9
(2443.9)
2198.1
(2010.7)
1
2
3
4
5
6


10F 階 (S=1/239)

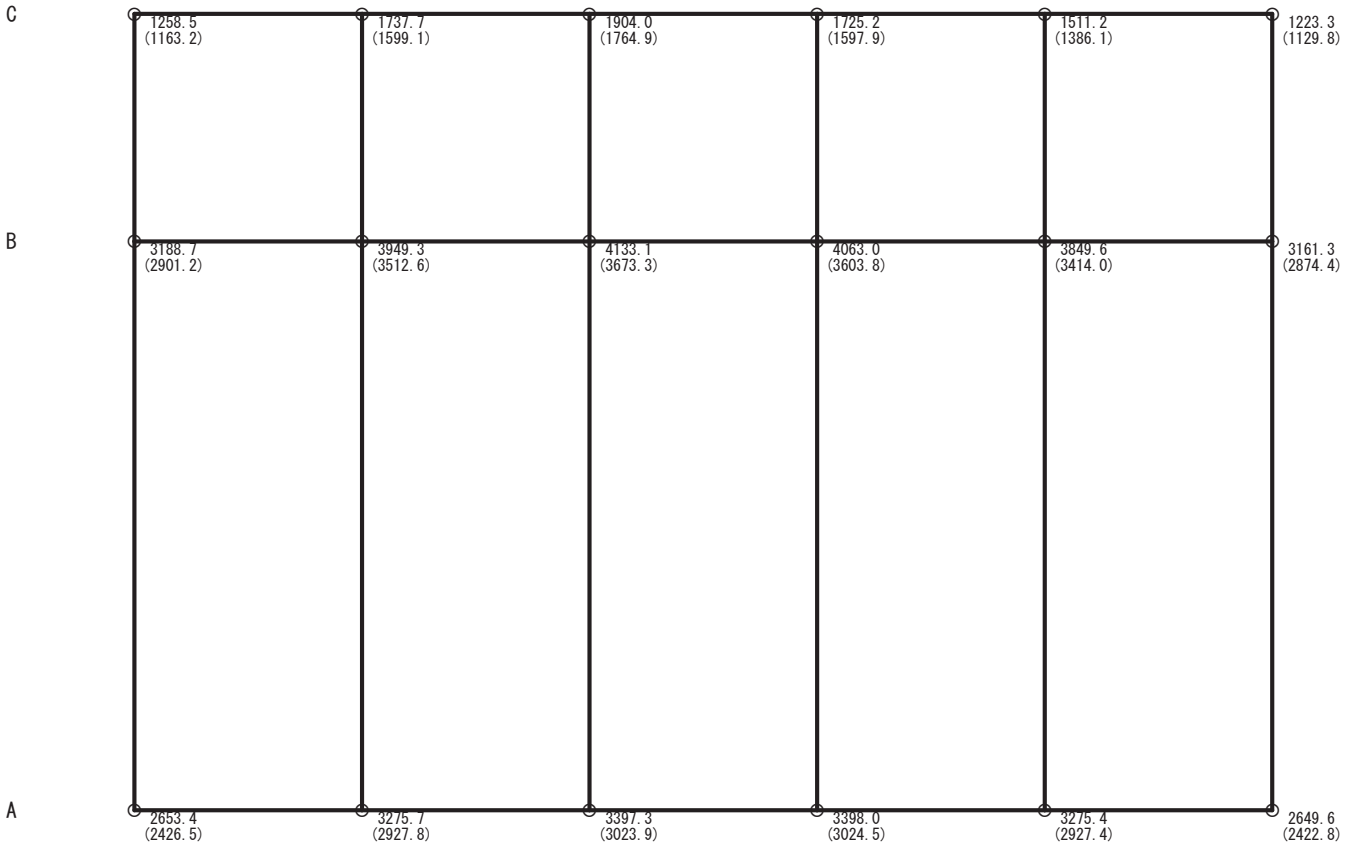
C
B
A
1258.5
(1163.2)
1737.7
(1599.1)
1904.0
(1764.9)
1725.2
(1597.9)
1511.2
(1386.1)
1223.3
(1129.8)
3188.7
(2901.2)
3949.3
(3512.6)
4133.1
(3673.3)
4063.0
(3603.8)
3849.6
(3414.0)
3161.3
(2874.4)
2653.4
(2426.5)
3275.7
(2927.8)
3397.3
(3023.9)
3398.0
(3024.5)
3275.4
(2927.4)
2649.6
(2422.8)
1
2
3
4
5
6


9F 階 (S=1/239)

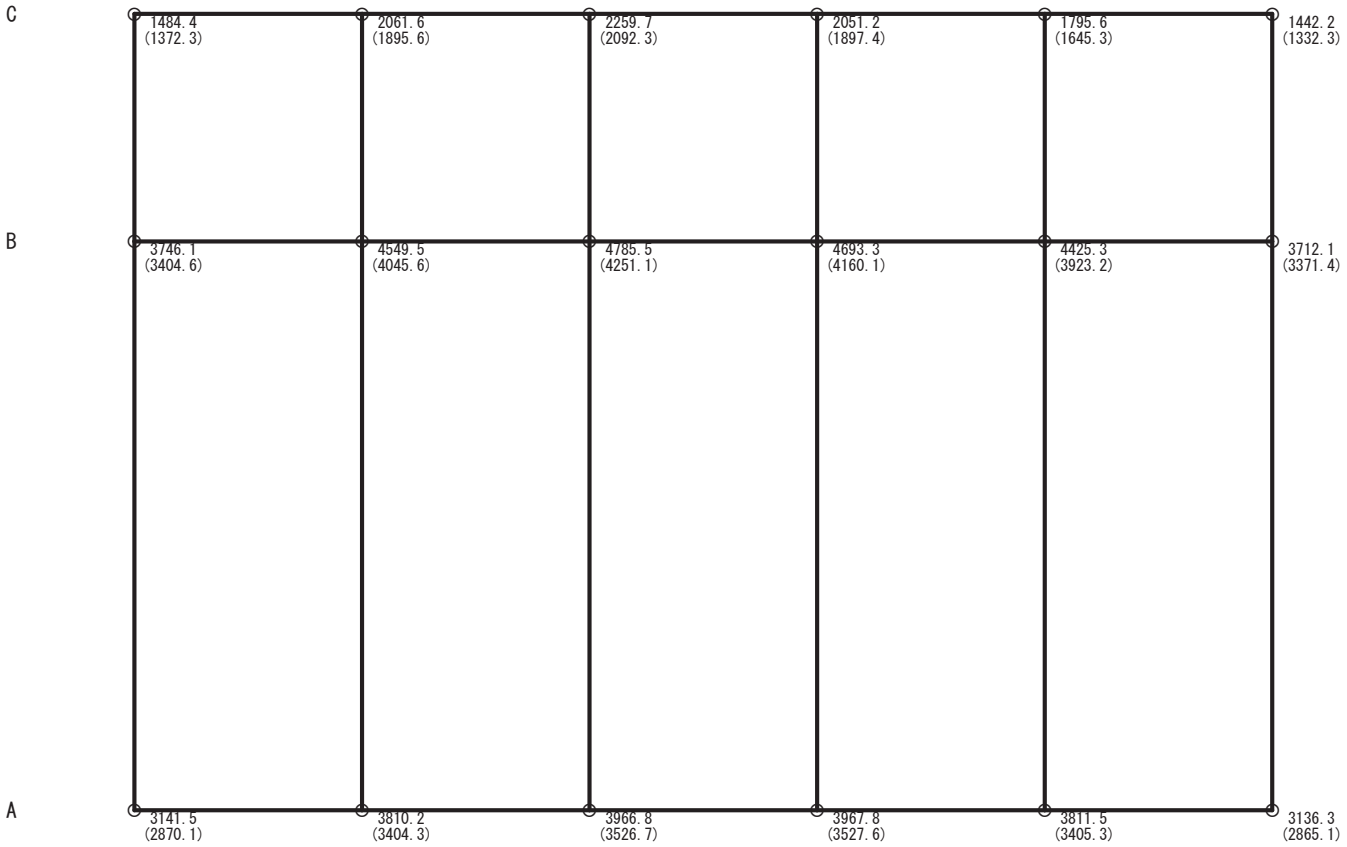
C
B
A
1484.4
(1372.3)
2061.6
(1895.6)
2259.7
(2092.3)
2051.2
(1897.4)
1795.6
(1645.3)
1442.2
(1332.3)
3746.1
(3404.6)
4549.5
(4045.6)
4785.5
(4251.1)
4693.3
(4160.1)
4425.3
(3923.2)
3712.1
(3371.4)
3141.5
(2870.1)
3810.2
(3404.3)
3966.8
(3526.7)
3967.8
(3527.6)
3811.5
(3405.3)
3136.3
(2865.1)
1
2
3
4
5
6


8F 階 (S=1/239)

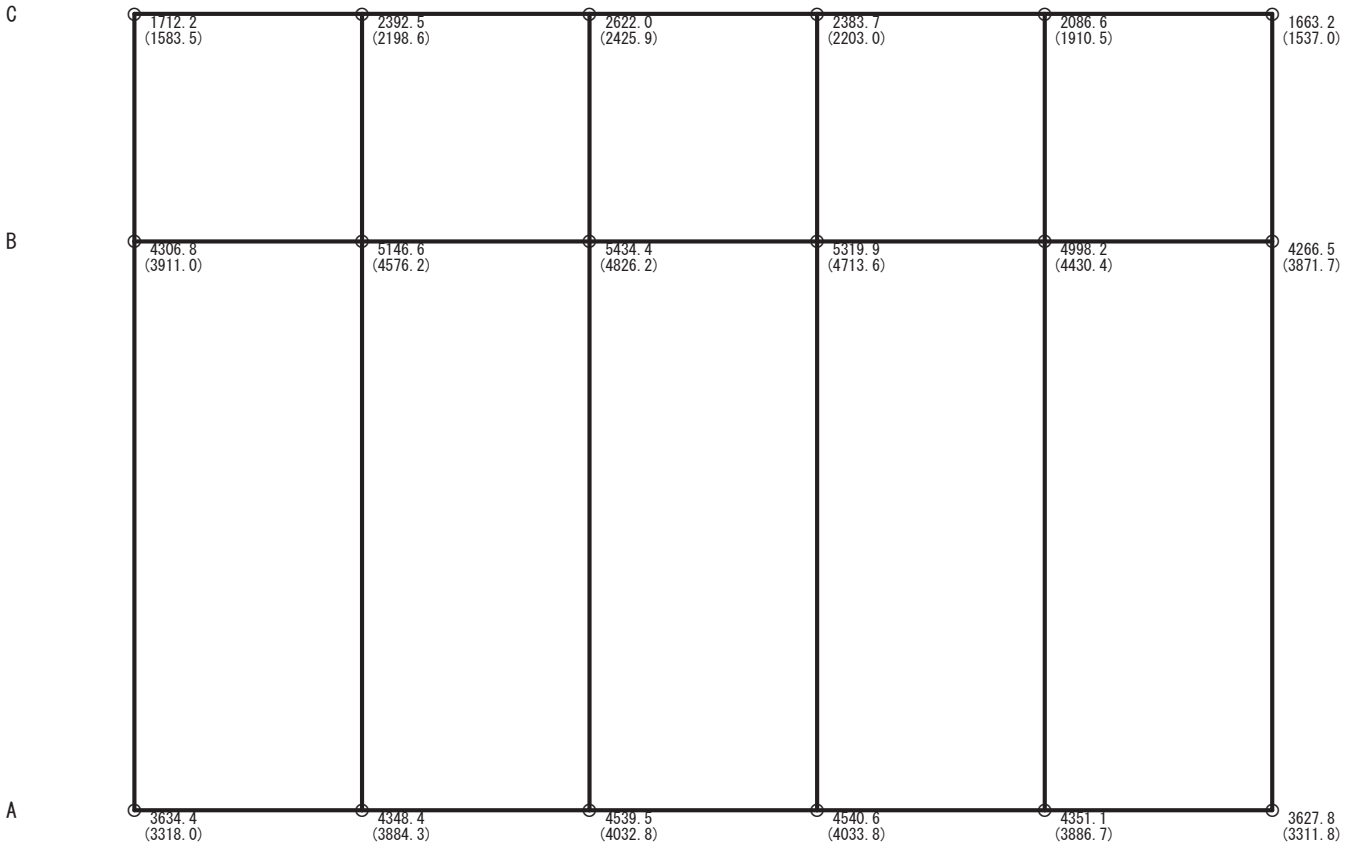
C
B
A
1712.2
(1583.5)
2392.5
(2198.6)
2622.0
(2425.9)
2383.7
(2203.0)
2086.6
(1910.5)
1663.2
(1537.0)
4306.8
(3911.0)
5146.6
(4576.2)
5434.4
(4826.2)
5319.9
(4713.6)
4998.2
(4430.4)
4266.5
(3871.7)
3634.4
(3318.0)
4348.4
(3884.3)
4539.5
(4032.8)
4540.6
(4033.8)
4351.1
(3886.7)
3627.8
(3311.8)
1
2
3
4
5
6


7F 階 (S=1/239)

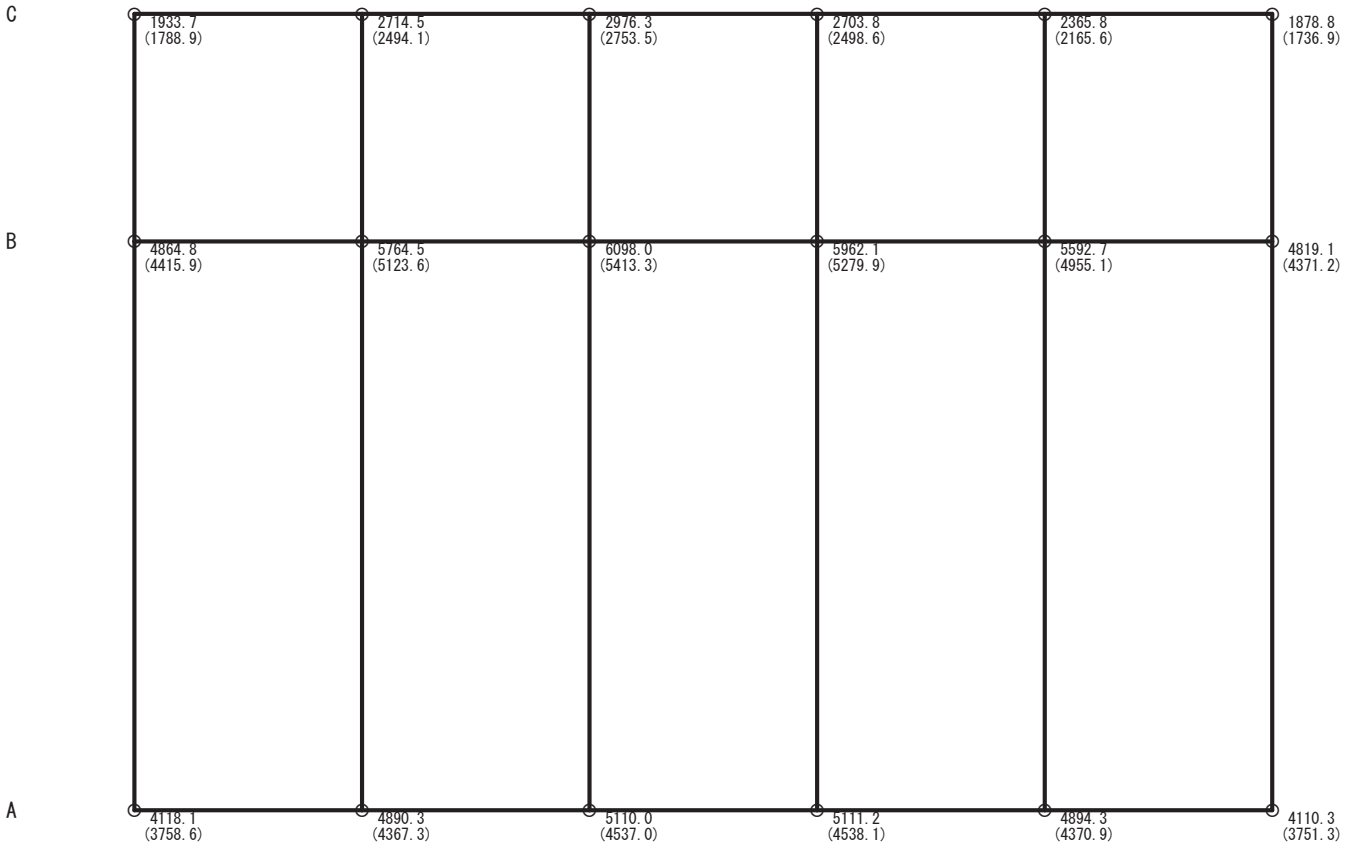
C
B
A
1933.7
(1788.9)
2714.5
(2494.1)
2976.3
(2753.5)
2703.8
(2498.6)
2365.8
(2165.6)
1878.8
(1736.9)
4864.8
(4415.9)
5764.5
(5123.6)
6098.0
(5413.3)
5962.1
(5279.9)
5592.7
(4955.1)
4819.1
(4371.2)
4118.1
(3758.6)
4890.3
(4367.3)
5110.0
(4537.0)
5111.2
(4538.1)
4894.3
(4370.9)
4110.3
(3751.3)
1
2
3
4
5
6


6F 階 (S=1/239)

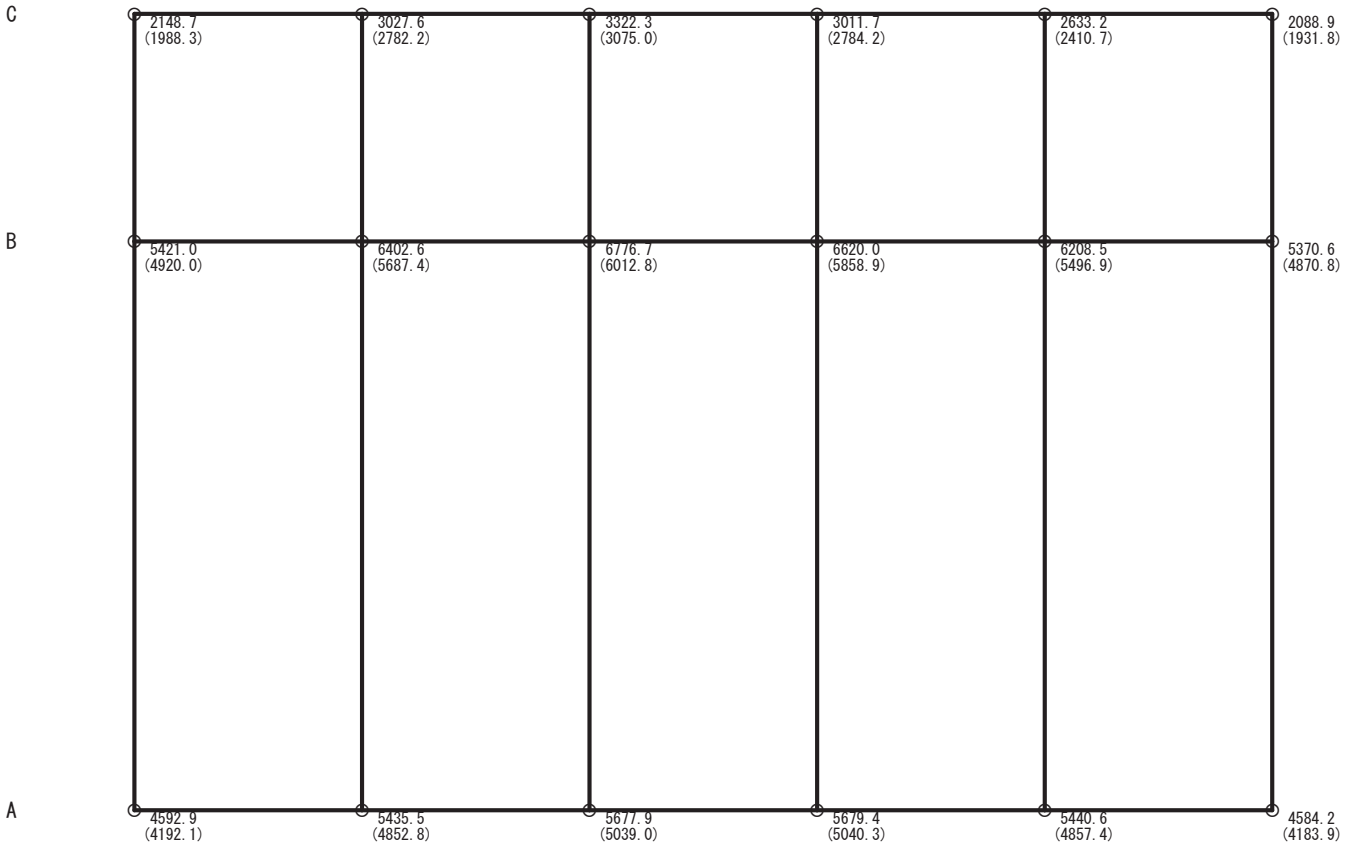
C
B
A
2148.7
(1988.3)
3027.6
(2782.2)
3322.3
(3075.0)
3011.7
(2784.2)
2633.2
(2410.7)
2088.9
(1931.8)
5421.0
(4920.0)
6402.6
(5687.4)
6776.7
(6012.8)
6620.0
(5858.9)
6208.5
(5496.9)
5370.6
(4870.8)
4592.9
(4192.1)
5435.5
(4852.8)
5677.9
(5039.0)
5679.4
(5040.3)
5440.6
(4857.4)
4584.2
(4183.9)
1
2
3
4
5
6


5F 階 (S=1/239)

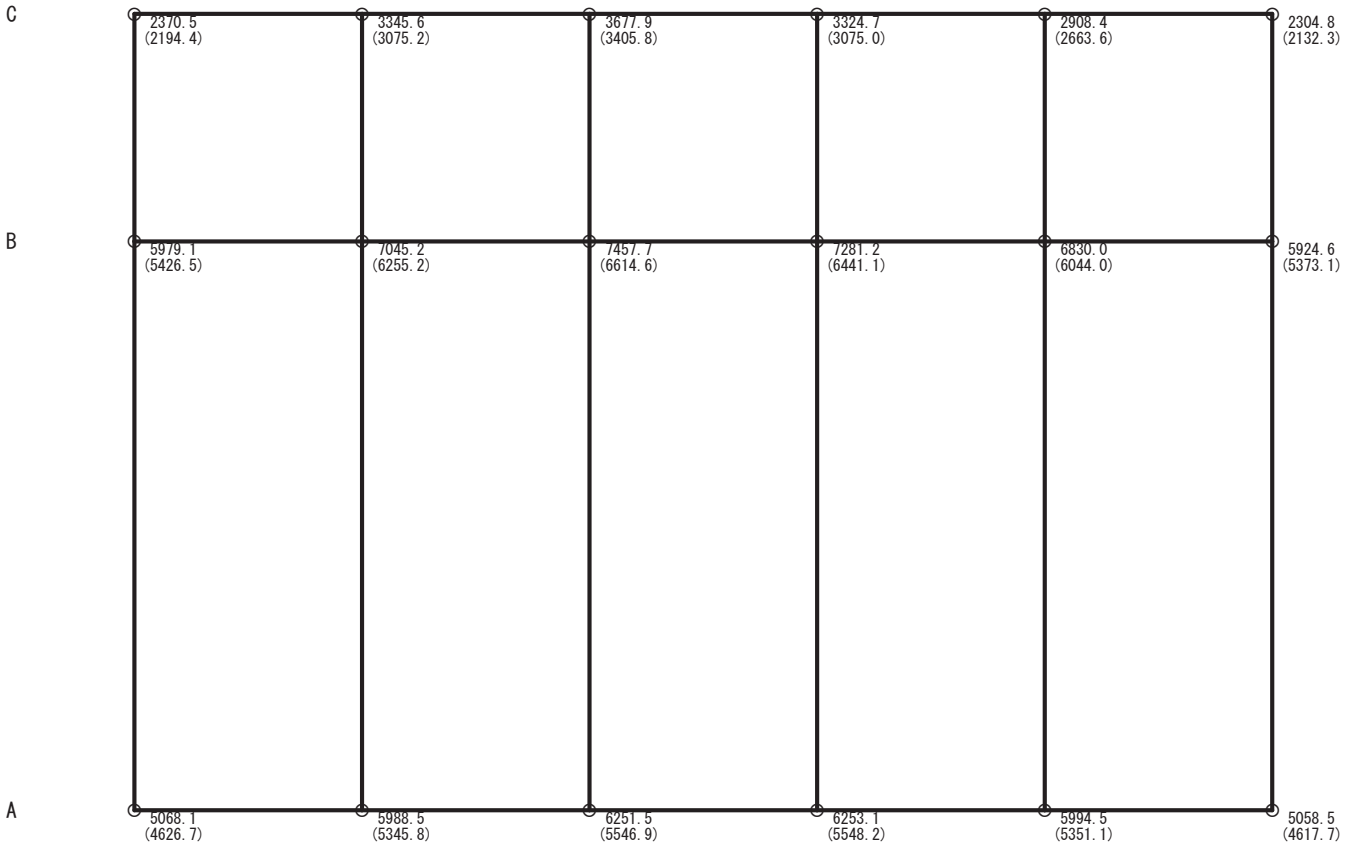
C
B
A
2370.5
(2194.4)
3345.6
(3075.2)
3677.9
(3405.8)
3324.7
(3075.0)
2908.4
(2663.6)
2304.8
(2132.3)
5979.1
(5426.5)
7045.2
(6255.2)
7457.7
(6614.6)
7281.2
(6441.1)
6830.0
(6044.0)
5924.6
(5373.1)
5068.1
(4626.7)
5988.5
(5345.8)
6251.5
(5546.9)
6253.1
(5548.2)
5994.5
(5351.1)
5058.5
(4617.7)
1
2
3
4
5
6


4F 階 (S=1/239)

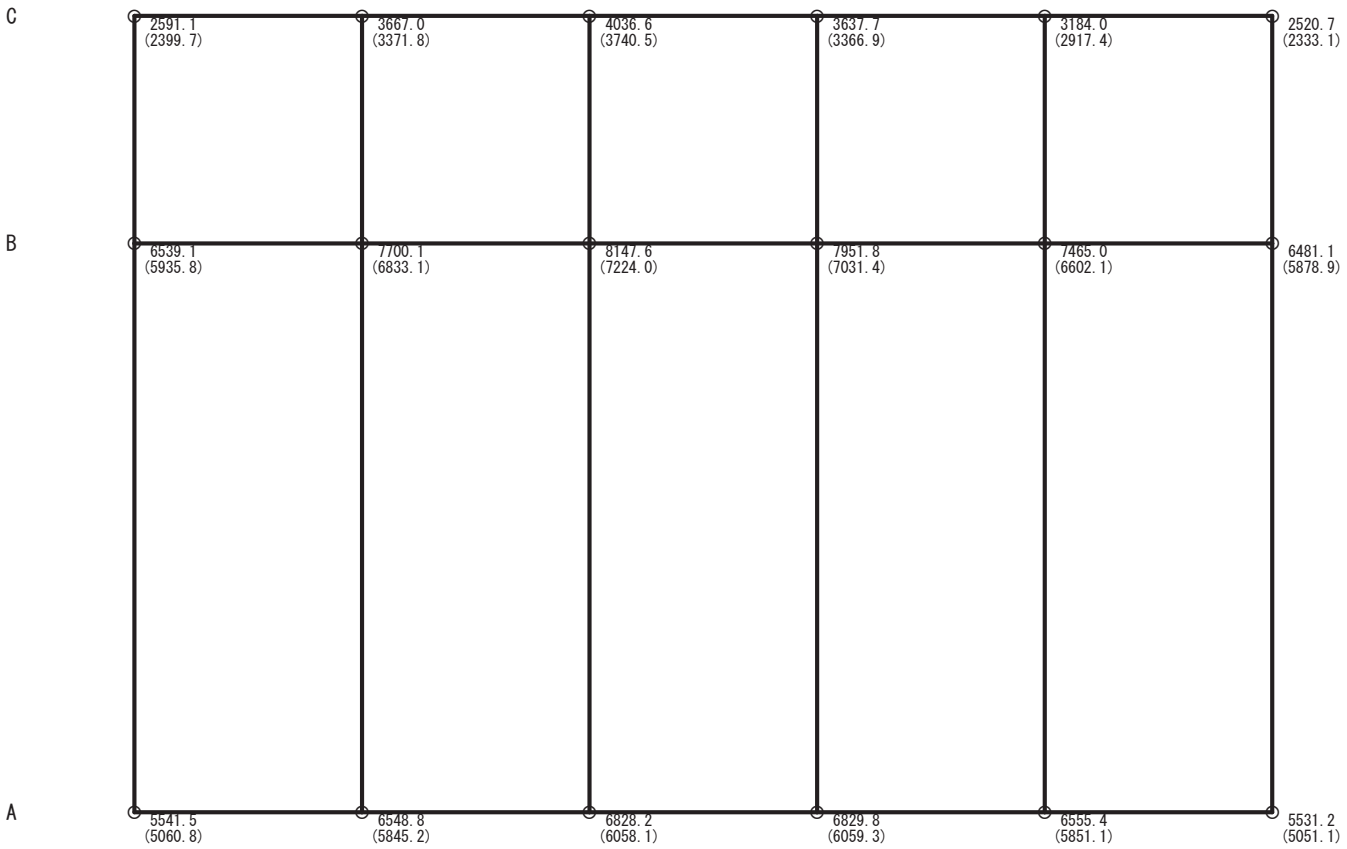
C
B
A
2591.1
(2399.7)
3667.0
(3371.8)
4036.6
(3740.5)
3637.7
(3366.9)
3184.0
(2917.4)
2520.7
(2333.1)
6539.1
(5935.8)
7700.1
(6833.1)
8147.6
(7224.0)
7951.8
(7031.4)
7465.0
(6602.1)
6481.1
(5878.9)
5541.5
(5060.8)
6548.8
(5845.2)
6828.2
(6058.1)
6829.8
(6059.3)
6555.4
(5851.1)
5531.2
(5051.1)
1
2
3
4
5
6


3F 階 (S=1/239)

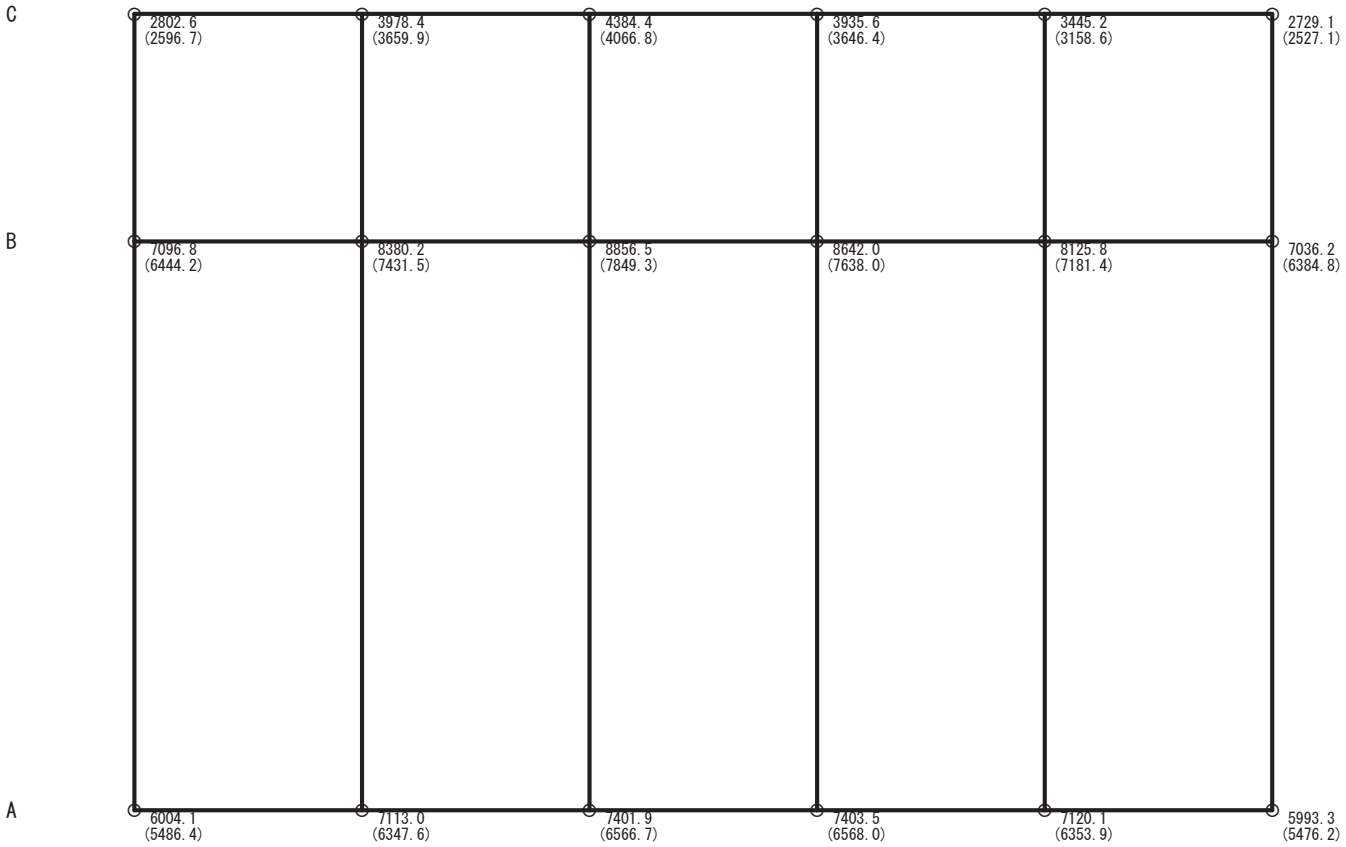
C
B
A
2802.6
(2596.7)
3978.4
(3659.9)
4384.4
(4066.8)
3935.6
(3646.4)
3445.2
(3158.6)
2729.1
(2527.1)
7096.8
(6444.2)
8380.2
(7431.5)
8856.5
(7849.3)
8642.0
(7638.0)
8125.8
(7181.4)
7036.2
(6384.8)
6004.1
(5486.4)
7113.0
(6347.6)
7401.9
(6566.7)
7403.5
(6568.0)
7120.1
(6353.9)
5993.3
(5476.2)
1
2
3
4
5
6

2F 階 (S=1/239)

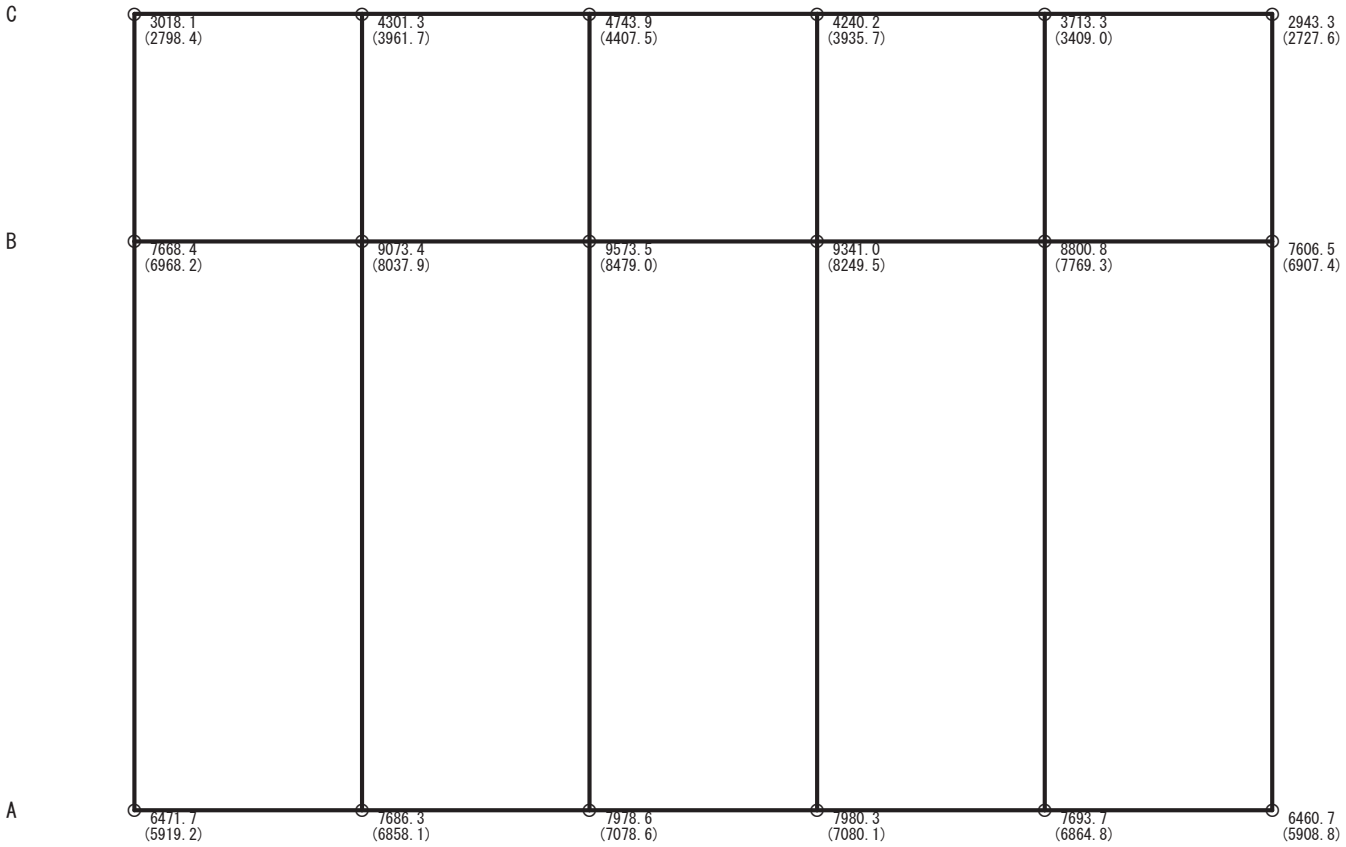
C
B
A
3018.1
(2798.4)
4301.3
(3961.7)
4743.9
(4407.5)
4240.2
(3935.7)
3713.3
(3409.0)
2943.3
(2727.6)
7668.4
(6968.2)
9073.4
(8037.9)
9573.5
(8479.0)
9341.0
(8249.5)
8800.8
(7769.3)
7606.5
(6907.4)
6471.7
(5919.2)
7686.3
(6858.1)
7978.6
(7078.6)
7980.3
(7080.1)
7693.7
(6864.8)
6460.7
(5908.8)
1
2
3
4
5
6

1F 階 (S=1/239)

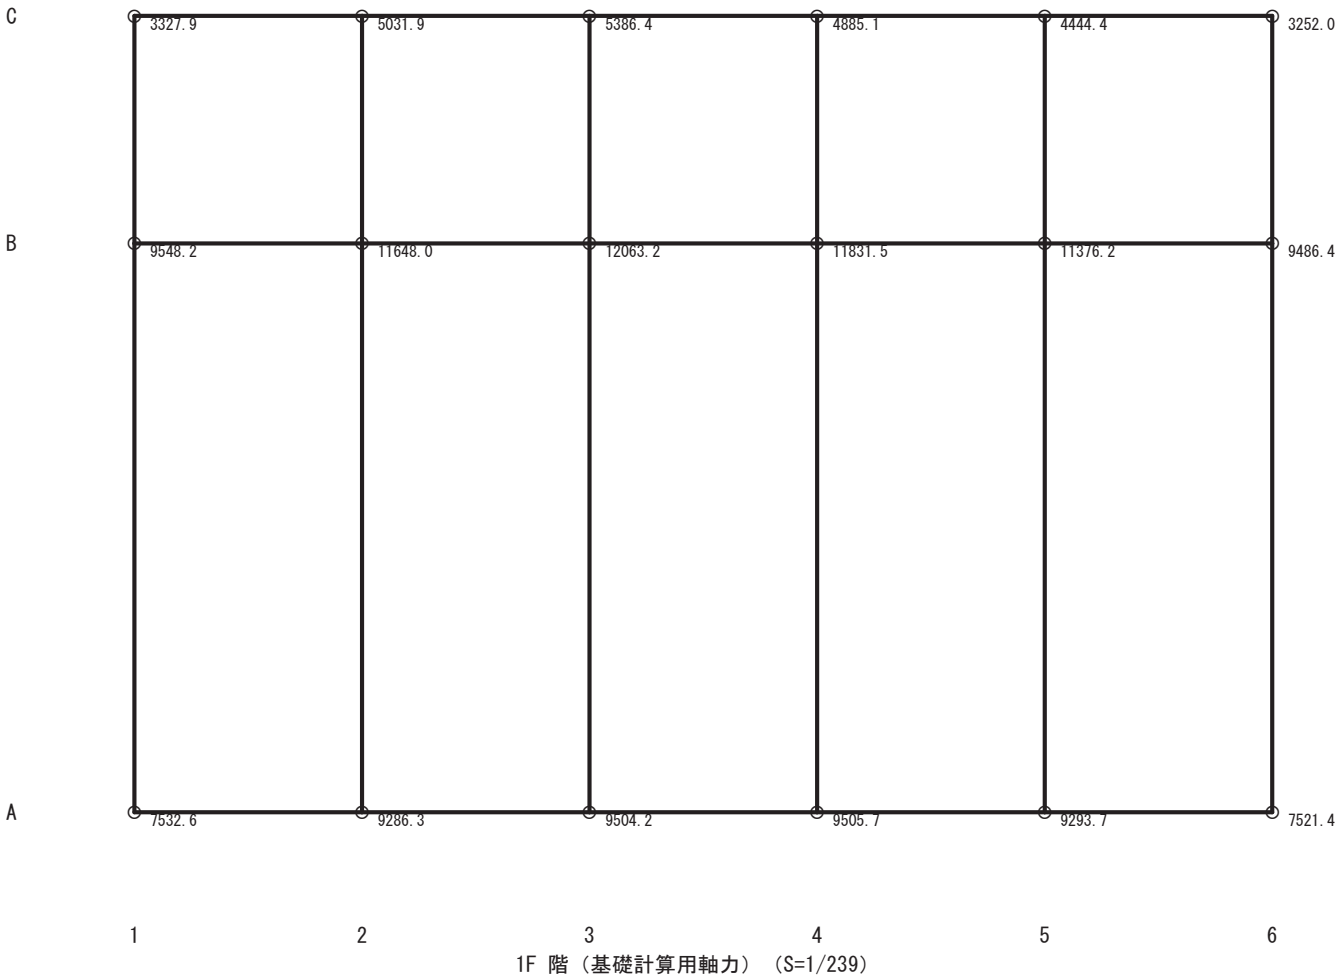

1F 階（基礎計算用軸力）（S=1/239）

A-2.4.2 長期柱軸力表 (kN)

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

14F 階

	1	2	3	4	5	6
C	168.70 (157.79)	243.98 (226.38)	236.37 (217.16)	251.86 (231.43)	254.24 (235.92)	163.51 (152.88)
B	542.41 (505.59)	831.22 (775.43)	843.87 (782.24)	847.99 (786.72)	830.05 (774.71)	538.67 (501.92)
A	399.92 (371.72)	586.31 (545.02)	606.76 (561.11)	606.68 (561.00)	586.12 (544.80)	399.51 (371.32)

13F 階

	1	2	3	4	5	6
C	386.86 (359.07)	543.82 (502.35)	573.65 (531.00)	545.37 (504.48)	504.44 (465.25)	377.16 (349.87)
B	1067.21 (979.35)	1438.73 (1306.73)	1491.14 (1348.94)	1481.77 (1339.87)	1419.57 (1288.06)	1058.45 (970.78)
A	848.09 (779.72)	1114.61 (1012.89)	1159.26 (1048.46)	1159.31 (1048.47)	1114.30 (1012.56)	846.94 (778.61)

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	591.04 (547.16)	829.75 (765.07)	894.10 (829.11)	821.84 (761.59)	739.96 (680.63)	577.12 (533.94)
B	1598.93 (1460.11)	2069.86 (1859.98)	2158.13 (1933.99)	2135.17 (1911.25)	2032.46 (1823.06)	1585.39 (1446.87)
A	1291.92 (1183.98)	1643.97 (1481.59)	1709.89 (1534.00)	1710.07 (1534.13)	1643.55 (1481.14)	1290.06 (1182.19)

11F　階

	1	2	3	4	5	6
C	812.03 (750.90)	1131.73 (1042.34)	1230.55 (1140.58)	1122.56 (1039.74)	996.54 (915.20)	791.18 (731.10)
B	2129.08 (1940.39)	2691.51 (2406.56)	2813.80 (2511.28)	2775.08 (2472.91)	2633.24 (2349.01)	2110.67 (1922.41)
A	1746.13 (1598.27)	2184.89 (1960.97)	2271.15 (2029.42)	2271.53 (2029.73)	2184.54 (1960.58)	1743.61 (1595.84)

10F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1039.02 (960.45)	1437.84 (1323.34)	1570.46 (1455.24)	1428.17 (1322.37)	1257.53 (1153.75)	1010.55 (933.44)
B	2657.30 (2419.27)	3314.27 (2954.44)	3468.07 (3087.76)	3413.85 (3033.99)	3235.41 (2876.51)	2634.17 (2396.69)
A	2201.35 (2013.75)	2730.23 (2444.34)	2835.19 (2527.50)	2835.70 (2527.92)	2729.85 (2443.90)	2198.14 (2010.66)

9F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1258.50 (1163.23)	1737.66 (1599.12)	1904.04 (1764.85)	1725.24 (1597.88)	1511.22 (1386.13)	1223.25 (1129.81)
B	3188.70 (2901.17)	3949.34 (3512.61)	4133.06 (3673.34)	4062.99 (3603.84)	3849.63 (3414.04)	3161.27 (2874.40)
A	2653.42 (2426.52)	3275.70 (2927.78)	3397.31 (3023.91)	3398.03 (3024.51)	3275.42 (2927.43)	2649.59 (2422.84)

8F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1484.45 (1372.33)	2061.55 (1895.65)	2259.67 (2092.29)	2051.15 (1897.42)	1795.58 (1645.28)	1442.21 (1332.32)
B	3746.11 (3404.64)	4549.49 (4045.56)	4785.50 (4251.06)	4693.26 (4160.05)	4425.27 (3923.24)	3712.13 (3371.44)
A	3141.49 (2870.06)	3810.21 (3404.28)	3966.82 (3526.72)	3967.83 (3527.57)	3811.47 (3405.33)	3136.31 (2865.13)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1712.21 (1583.48)	2392.51 (2198.60)	2622.03 (2425.93)	2383.67 (2203.00)	2086.64 (1910.54)	1663.16 (1537.04)
B	4306.79 (3911.02)	5146.63 (4576.18)	5434.37 (4826.18)	5319.90 (4713.60)	4998.18 (4430.36)	4266.54 (3871.67)
A	3634.37 (3318.03)	4348.38 (3884.34)	4539.51 (4032.82)	4540.64 (4033.75)	4351.10 (3886.73)	3627.76 (3311.79)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1933.66 (1788.86)	2714.52 (2494.14)	2976.27 (2753.50)	2703.84 (2498.60)	2365.81 (2165.65)	1878.77 (1736.90)
B	4864.80 (4415.91)	5764.47 (5123.58)	6098.01 (5413.35)	5962.14 (5279.88)	5592.72 (4955.07)	4819.11 (4371.21)
A	4118.10 (3758.63)	4890.27 (4367.31)	5109.95 (4536.98)	5111.25 (4538.05)	4894.29 (4370.88)	4110.30 (3751.30)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	2148.65 (1988.33)	3027.57 (2782.22)	3322.35 (3074.98)	3011.66 (2784.18)	2633.19 (2410.67)	2088.89 (1931.77)
B	5420.95 (4920.02)	6402.64 (5687.40)	6776.69 (6012.77)	6620.02 (5858.93)	6208.46 (5496.93)	5370.63 (4870.75)
A	4592.93 (4192.09)	5435.46 (4852.83)	5677.92 (5039.04)	5679.43 (5040.30)	5440.60 (4857.42)	4584.17 (4183.87)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	2370.45 (2194.38)	3345.57 (3075.18)	3677.95 (3405.79)	3324.71 (3075.02)	2908.44 (2663.64)	2304.85 (2132.28)
B	5979.10 (5426.55)	7045.22 (6255.17)	7457.73 (6614.60)	7281.18 (6441.15)	6830.05 (6044.03)	5924.56 (5373.09)
A	5068.12 (4626.70)	5988.51 (5345.75)	6251.52 (5546.89)	6253.09 (5548.18)	5994.47 (5351.08)	5058.50 (4617.67)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	2591.09 (2399.70)	3666.99 (3371.82)	4036.60 (3740.53)	3637.66 (3366.88)	3183.96 (2917.36)	2520.74 (2333.10)
B	6539.10 (5935.84)	7700.12 (6833.06)	8147.57 (7223.99)	7951.75 (7031.40)	7464.95 (6602.11)	6481.07 (5878.91)
A	5541.52 (5060.85)	6548.80 (5845.20)	6828.20 (6058.07)	6829.75 (6059.33)	6555.38 (5851.10)	5531.16 (5051.12)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	2802.65 (2596.70)	3978.36 (3659.94)	4384.45 (4066.82)	3935.63 (3646.43)	3445.21 (3158.61)	2729.13 (2527.10)
B	7096.76 (6444.24)	8380.16 (7431.50)	8856.53 (7849.31)	8642.02 (7638.02)	8125.78 (7181.39)	7036.24 (6384.84)
A	6004.11 (5486.36)	7113.00 (6347.58)	7401.94 (6566.68)	7403.54 (6567.98)	7120.06 (6353.92)	5993.27 (5476.17)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	3018.11 (2798.40)	4301.35 (3961.66)	4743.86 (4407.47)	4240.16 (3935.68)	3713.33 (3408.98)	2943.35 (2727.59)
B	7668.42 (6968.19)	9073.43 (8037.86)	9573.53 (8478.97)	9340.96 (8249.50)	8800.76 (7769.34)	7606.49 (6907.39)
A	6471.75 (5919.24)	7686.34 (6858.10)	7978.58 (7078.65)	7980.32 (7080.09)	7693.74 (6864.76)	6460.66 (5908.83)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	3327.91	5031.94	5386.40	4885.07	4444.42	3251.95
B	9548.21	11647.96	12063.23	11831.47	11376.15	9486.35
A	7532.64	9286.34	9504.17	9505.65	9293.69	7521.40

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担


A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角

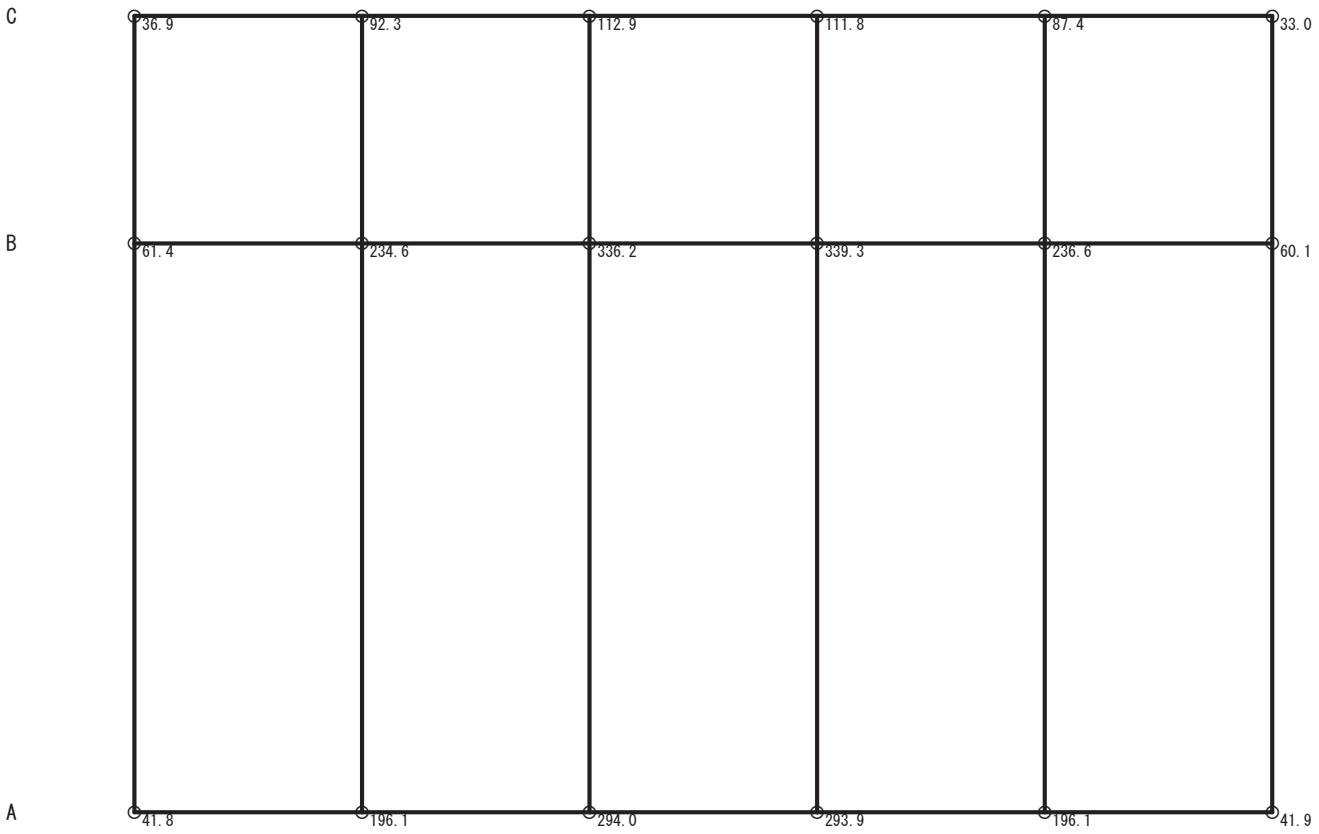


14F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	474.27	(16.9)	474.27	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1268.29	(45.2)	1268.29	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1063.72	(37.9)	1063.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2806.29	(100.0)	2806.29	0.00	(100.0)	(0.0)

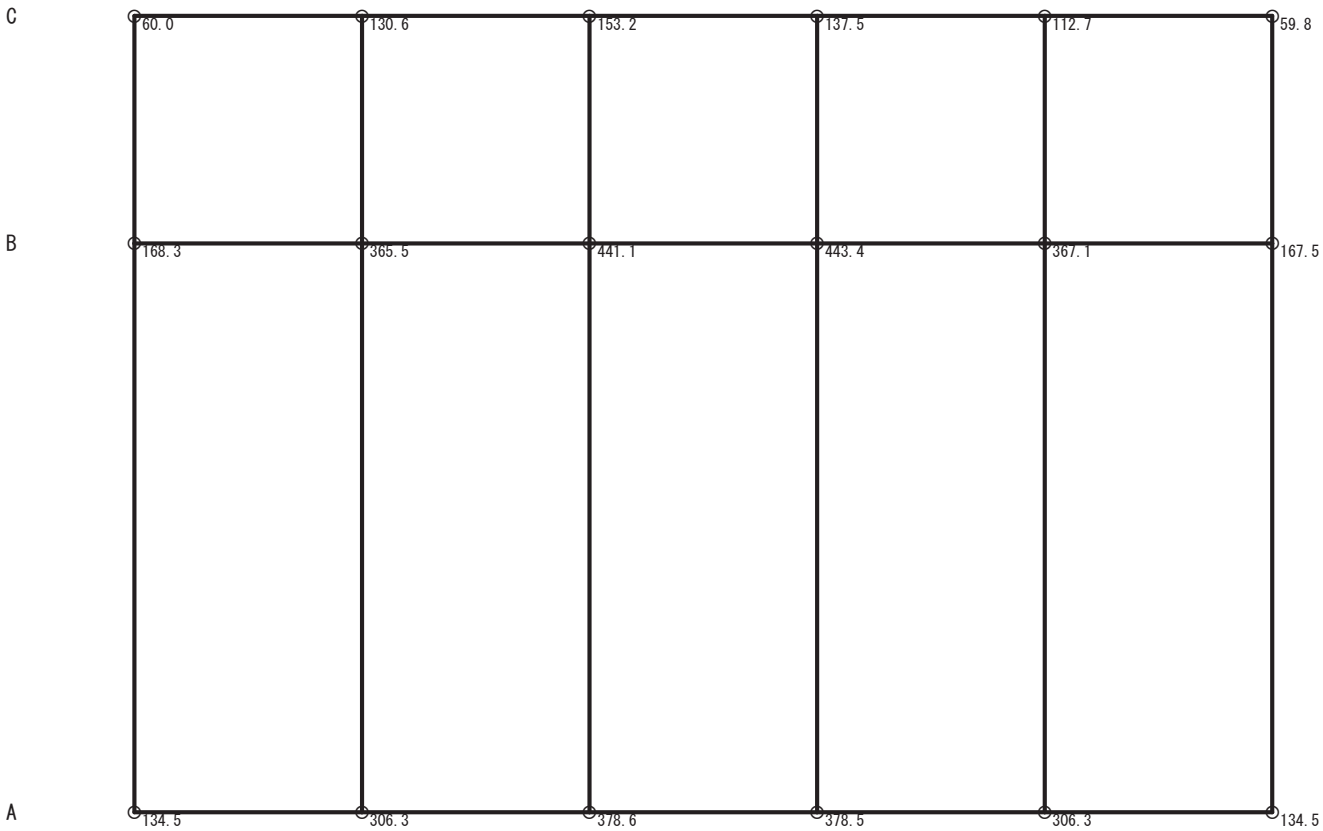


13F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	653.84	(15.4)	653.84	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1952.80	(46.0)	1952.80	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1638.68	(38.6)	1638.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4245.32	(100.0)	4245.32	0.00	(100.0)	(0.0)

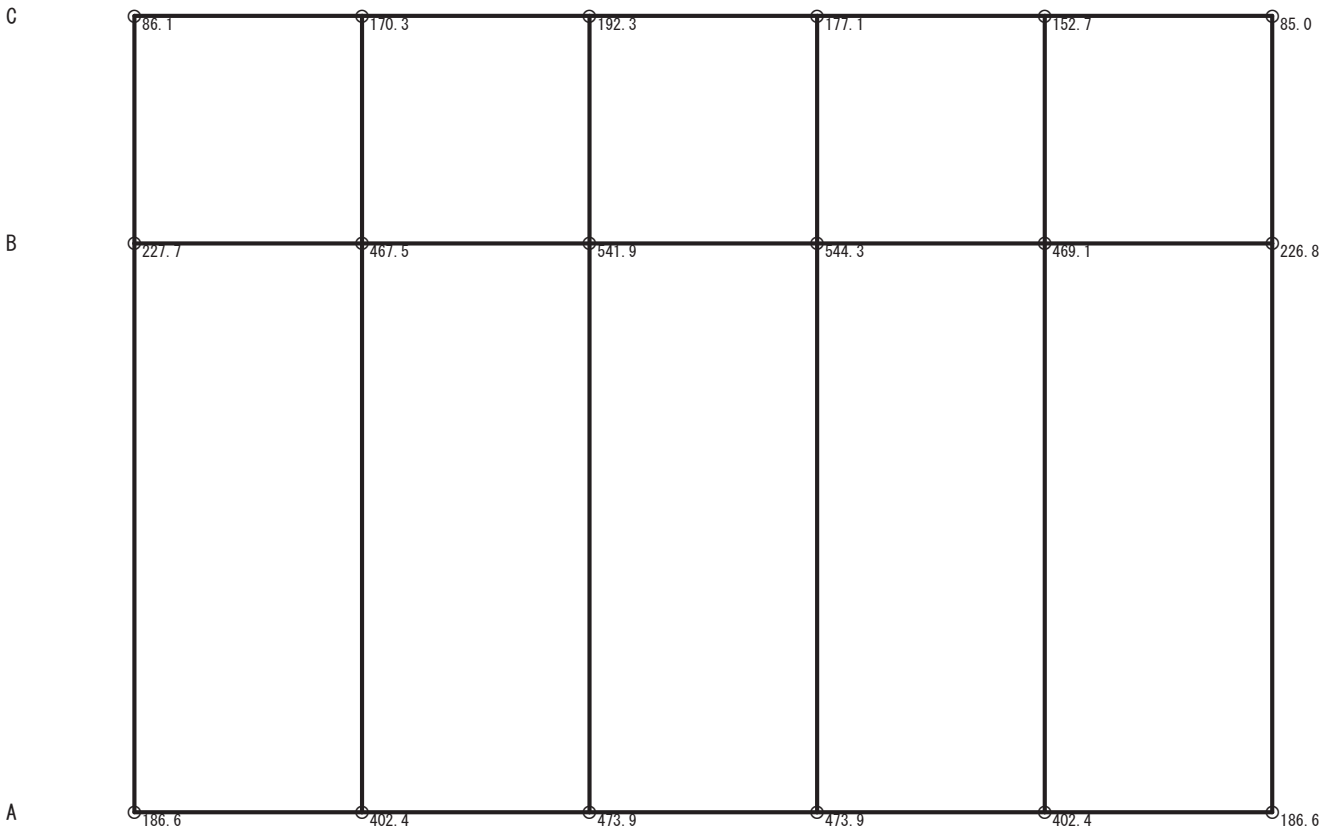


12F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	863.49	(15.8)	863.49	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2477.42	(45.3)	2477.42	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2125.81	(38.9)	2125.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5466.72	(100.0)	5466.72	0.00	(100.0)	(0.0)

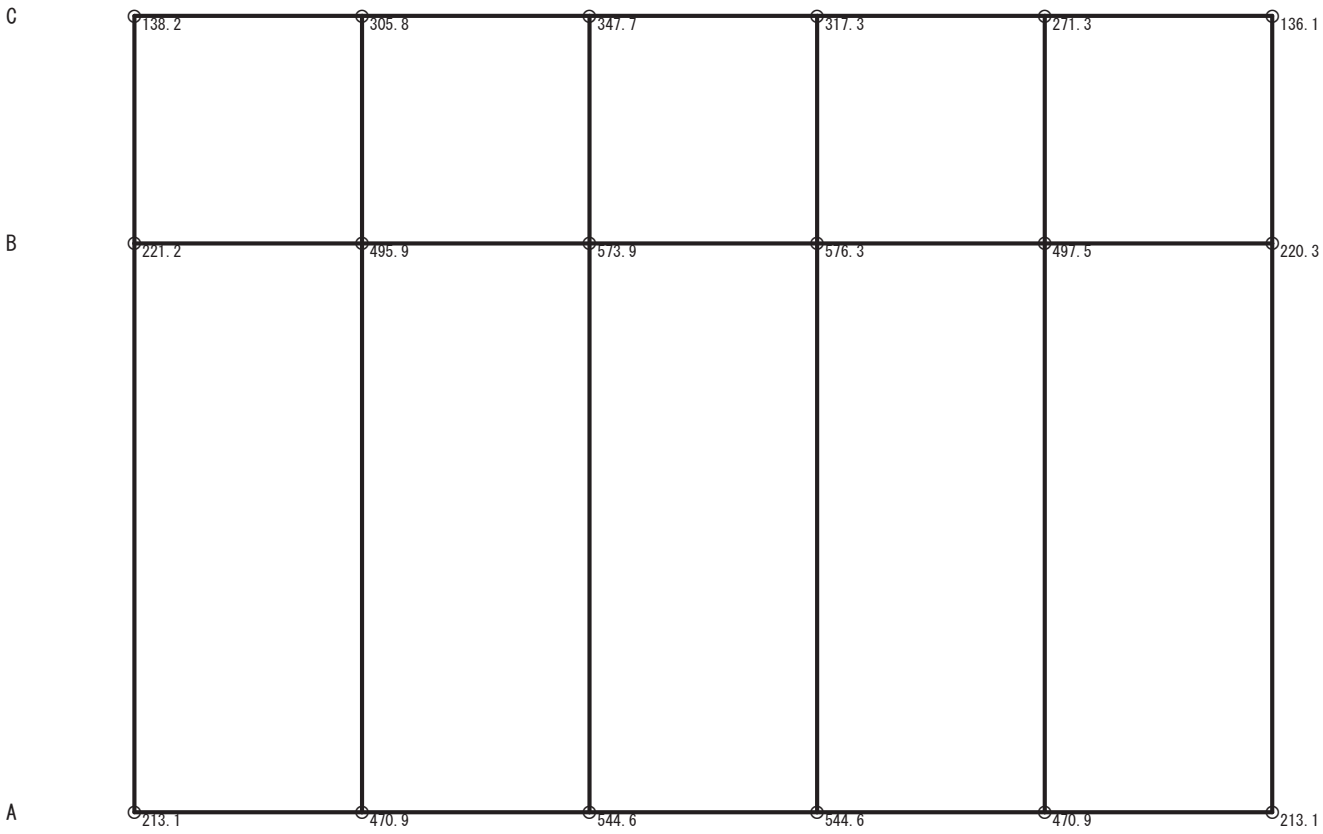


11F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1516.46	(23.1)	1516.46	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2585.13	(39.4)	2585.13	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2457.11	(37.5)	2457.11	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6558.71	(100.0)	6558.71	0.00	(100.0)	(0.0)

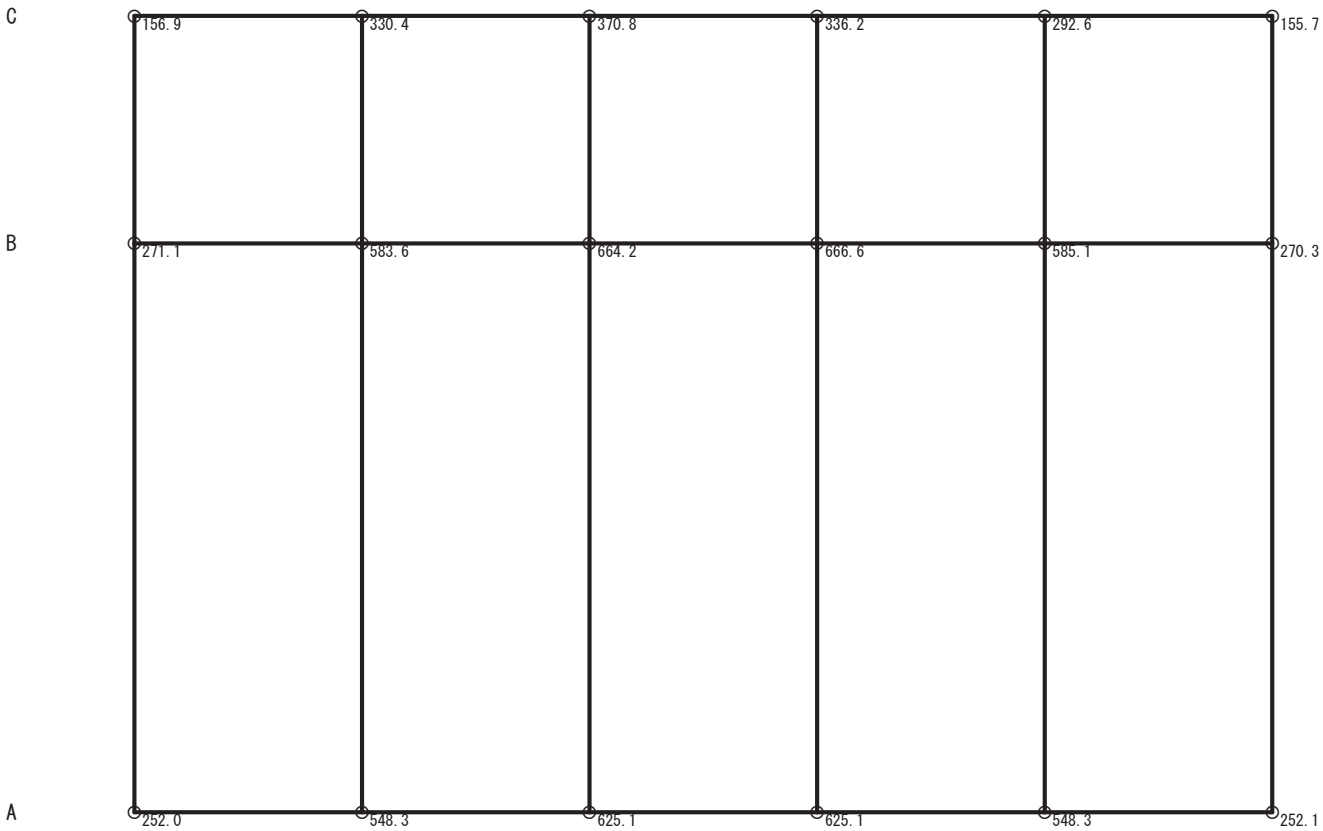


10F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1642.64	(21.8)	1642.64	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3040.88	(40.4)	3040.88	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2850.93	(37.8)	2850.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7534.45	(100.0)	7534.45	0.00	(100.0)	(0.0)

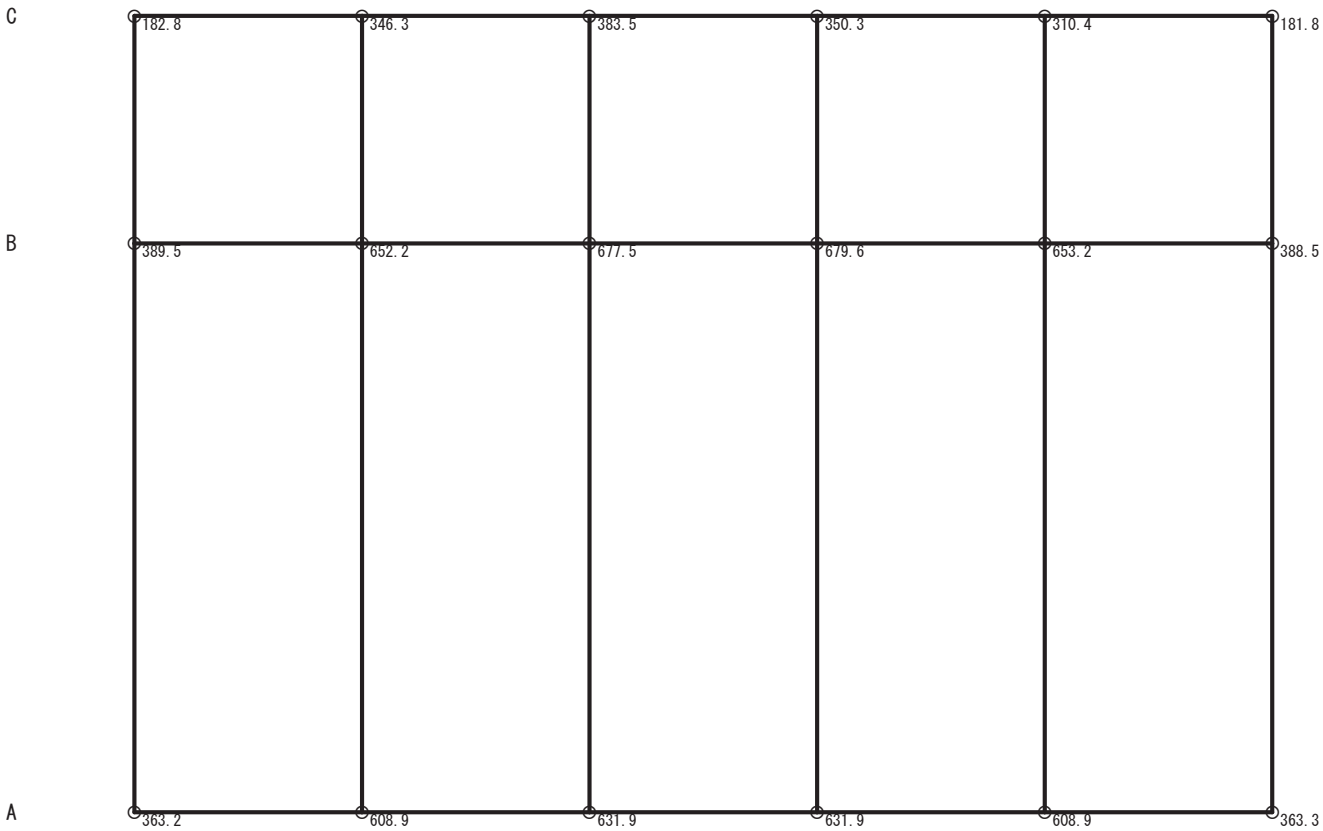


9F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1755.04	(20.9)	1755.04	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3440.53	(40.9)	3440.53	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3208.12	(38.2)	3208.12	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8403.69	(100.0)	8403.69	0.00	(100.0)	(0.0)

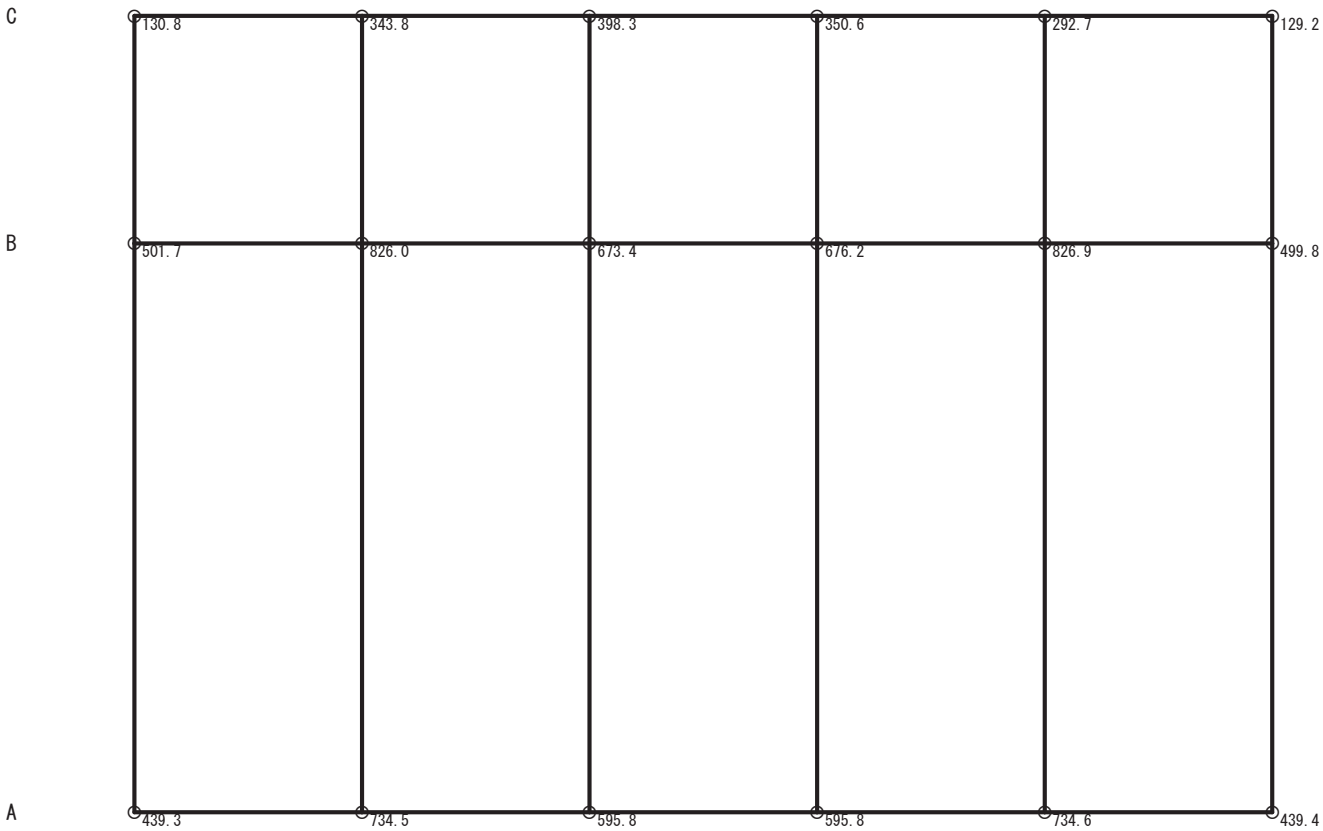


8F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1645.28	(17.9)	1645.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4003.95	(43.6)	4003.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3539.30	(38.5)	3539.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9188.53	(100.0)	9188.53	0.00	(100.0)	(0.0)

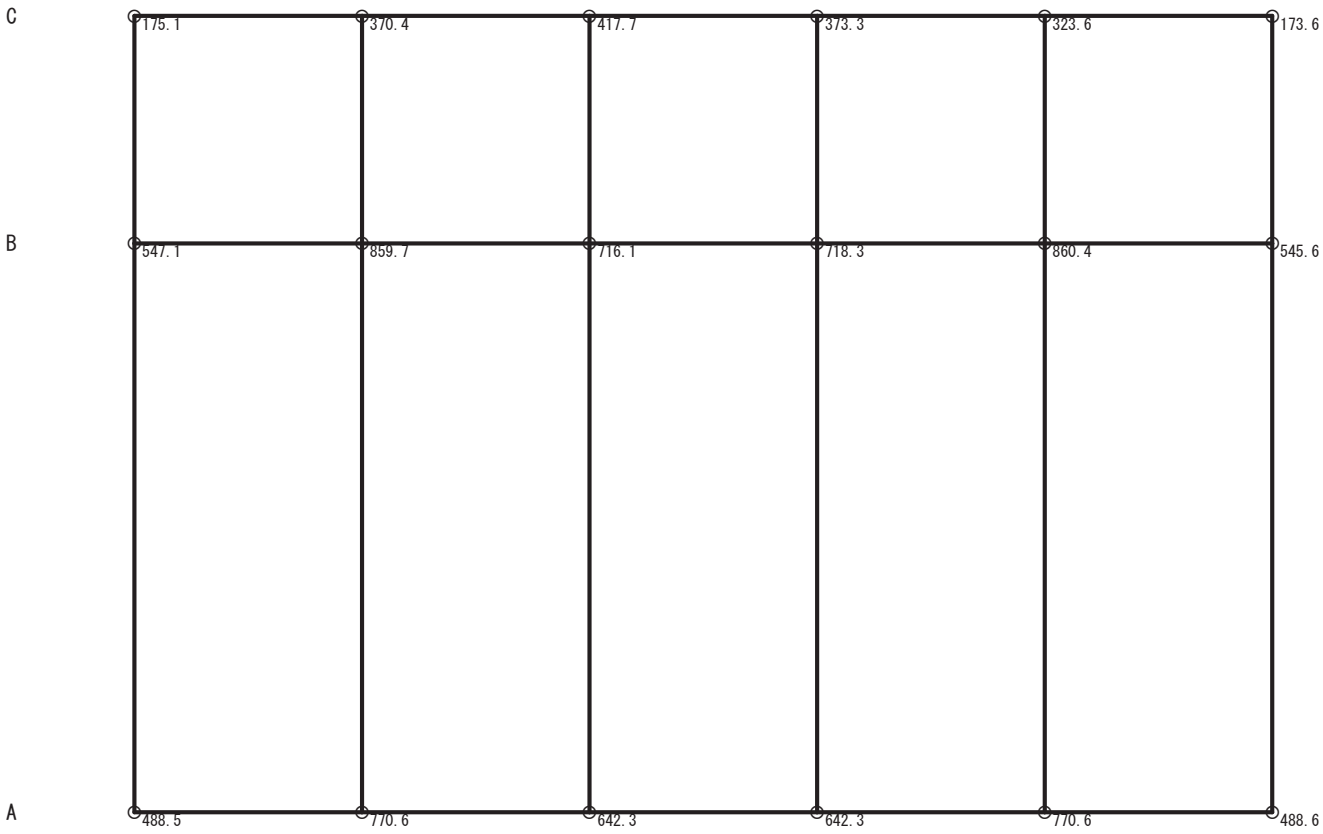


7F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1833.56	(18.6)	1833.56	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4247.25	(43.0)	4247.25	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3802.96	(38.5)	3802.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9883.77	(100.0)	9883.77	0.00	(100.0)	(0.0)

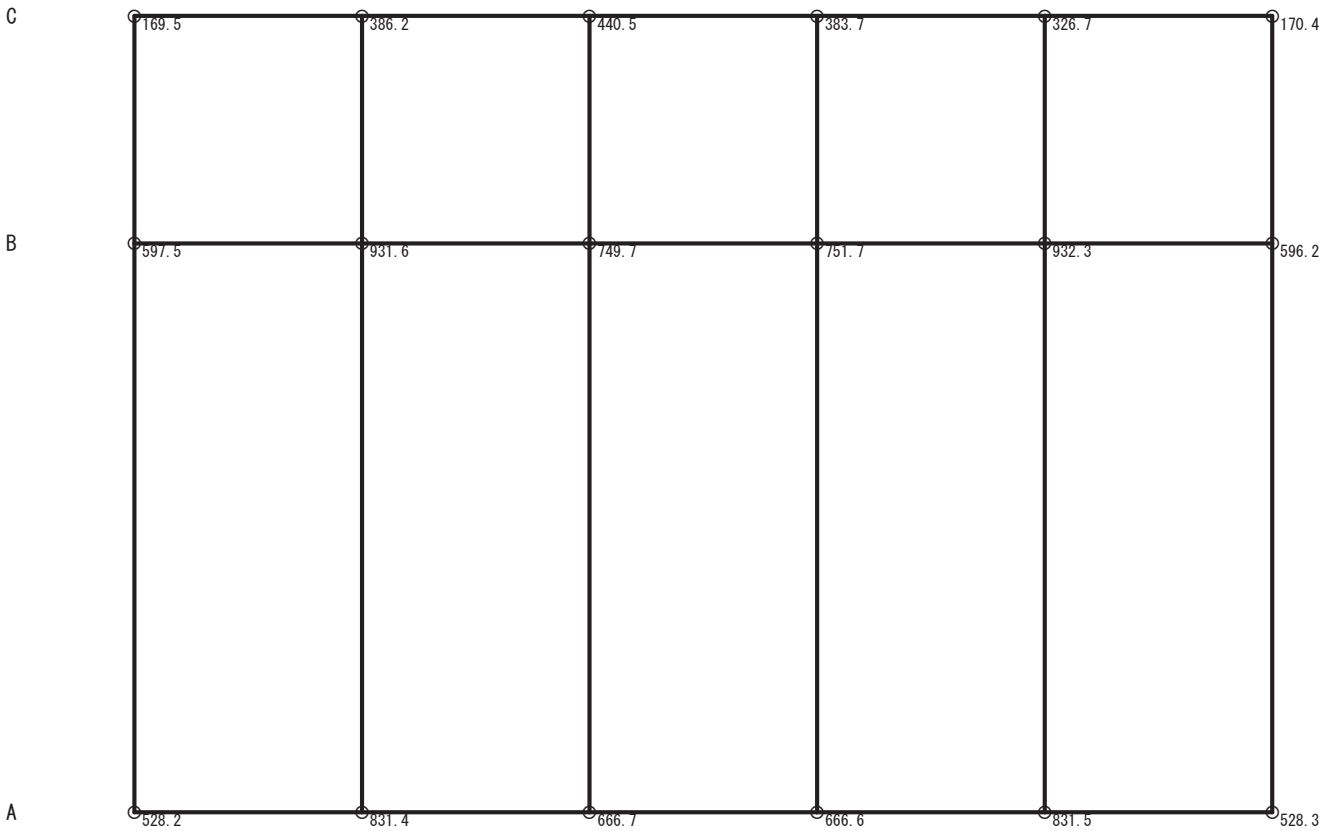


6F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1877.01	(17.9)	1877.01	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4559.15	(43.5)	4559.15	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4052.70	(38.6)	4052.70	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10488.85	(100.0)	10488.85	0.00	(100.0)	(0.0)

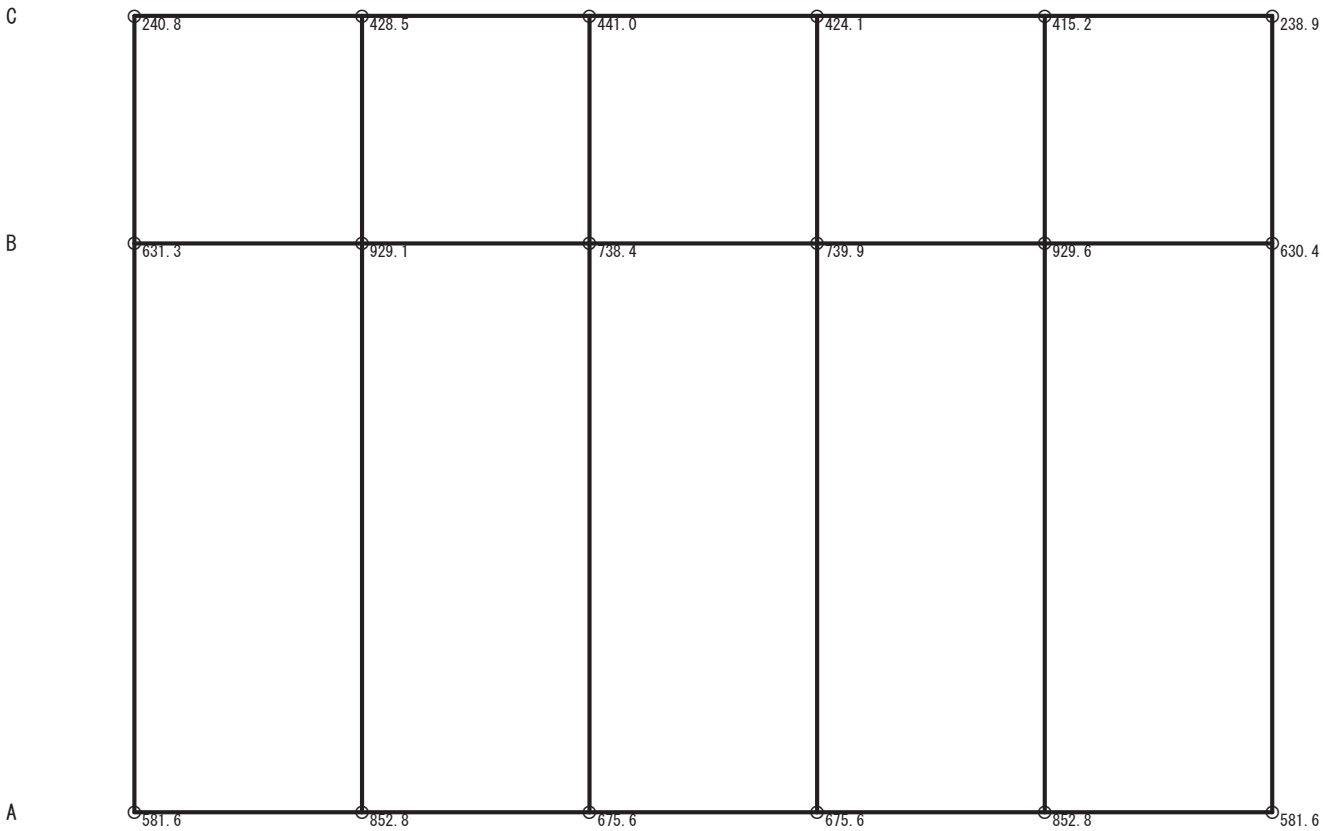


5F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2188.56	(19.9)	2188.56	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4598.65	(41.8)	4598.65	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4219.95	(38.3)	4219.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11007.16	(100.0)	11007.16	0.00	(100.0)	(0.0)

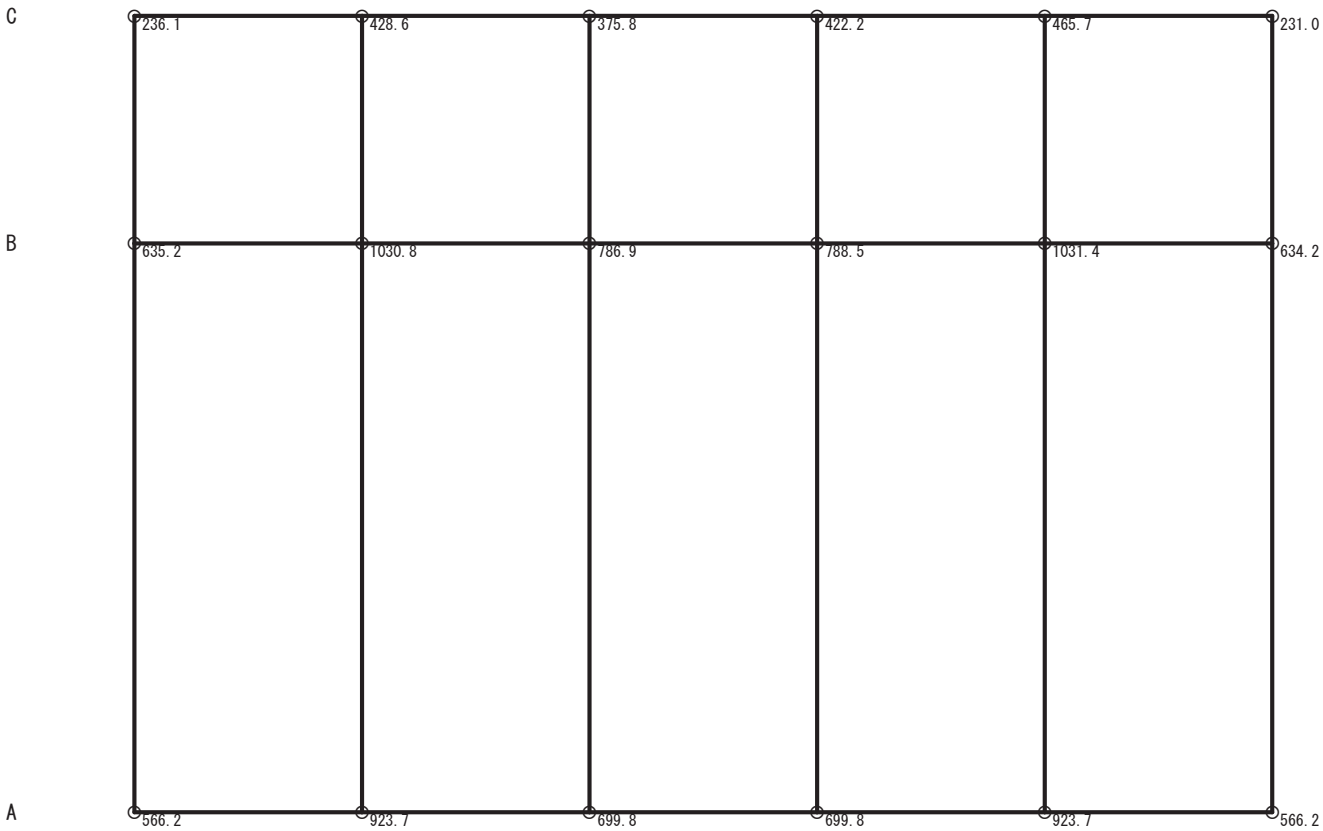


4F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2159.35	(18.9)	2159.35	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4906.96	(42.9)	4906.96	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4379.42	(38.3)	4379.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11445.73	(100.0)	11445.73	0.00	(100.0)	(0.0)

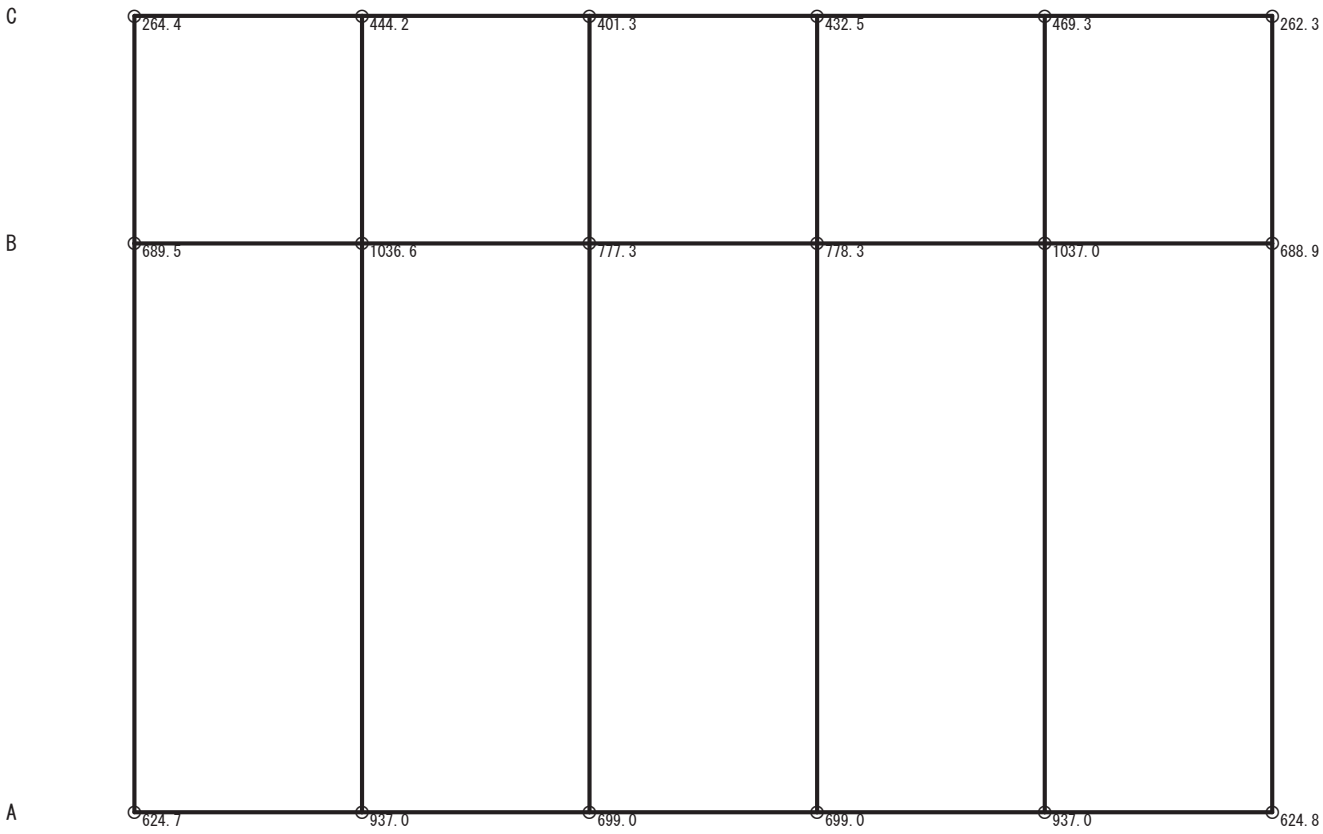


3F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2274.03	(19.3)	2274.03	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5007.61	(42.4)	5007.61	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4521.38	(38.3)	4521.38	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11803.01	(100.0)	11803.01	0.00	(100.0)	(0.0)

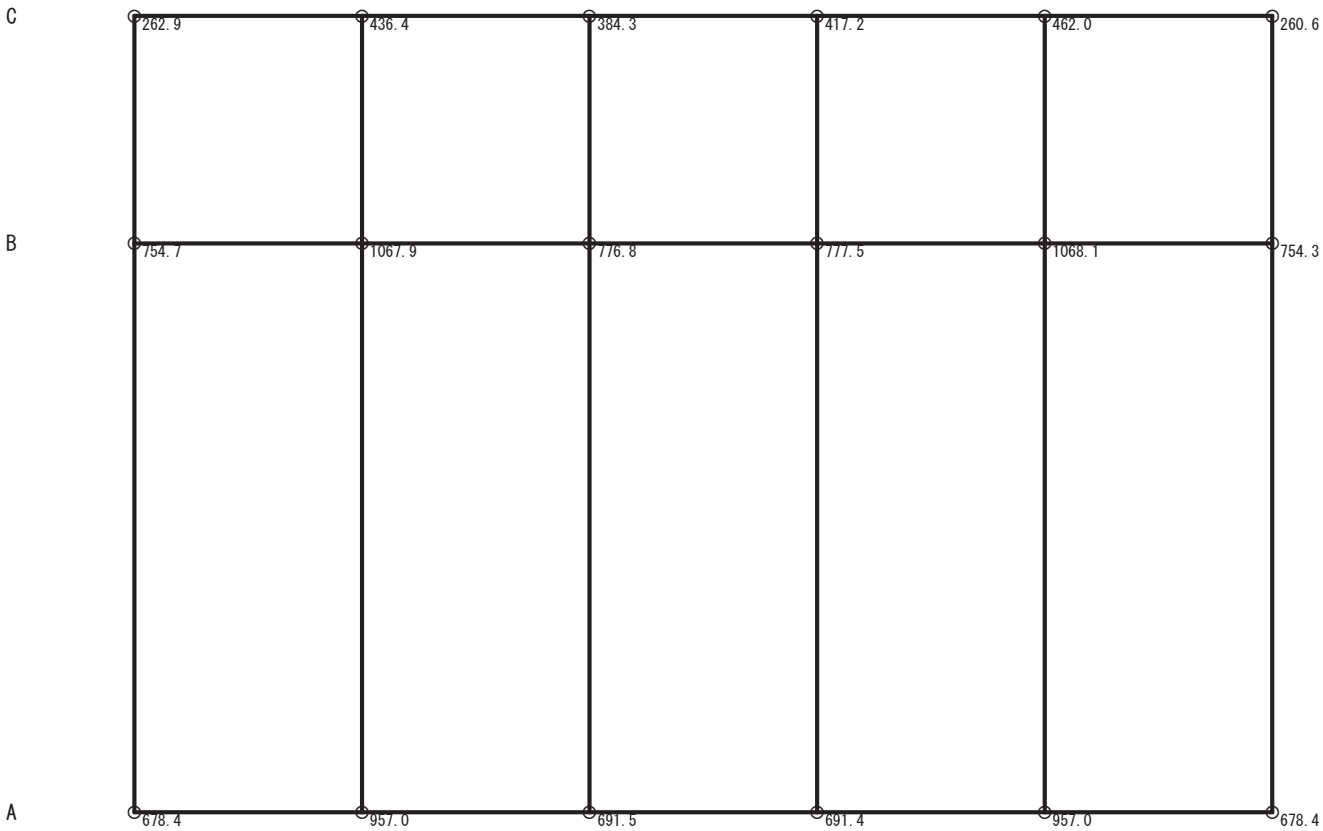

2F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2223.49	(18.4)	2223.49	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5199.14	(43.1)	5199.14	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4653.65	(38.5)	4653.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12076.28	(100.0)	12076.28	0.00	(100.0)	(0.0)

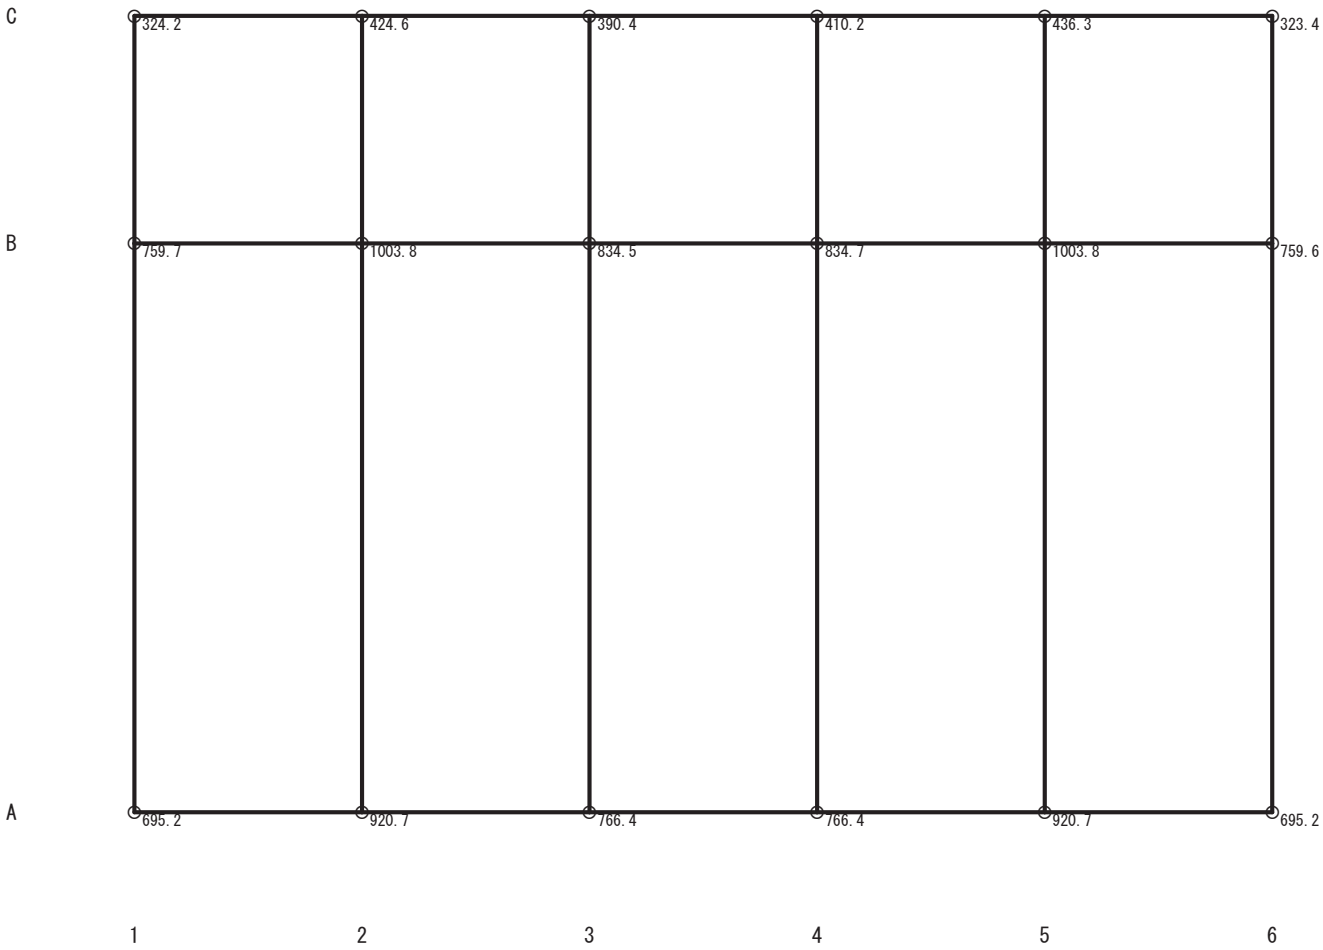

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2309.07	(18.8)	2309.07	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5196.11	(42.3)	5196.11	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4764.62	(38.8)	4764.62	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12269.79	(100.0)	12269.79	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2806.29	2806.29	(100.0)	0.00	(0.0)	2806.29	0.00	2806.29
13F	4245.32	4245.32	(100.0)	0.00	(0.0)	4245.32	0.00	4245.32
12F	5466.72	5466.72	(100.0)	0.00	(0.0)	5466.72	0.00	5466.72
11F	6558.71	6558.71	(100.0)	0.00	(0.0)	6558.71	0.00	6558.71
10F	7534.45	7534.45	(100.0)	0.00	(0.0)	7534.45	0.00	7534.45
9F	8403.69	8403.69	(100.0)	0.00	(0.0)	8403.69	0.00	8403.69
8F	9188.53	9188.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9188.53	0.00	9188.53
7F	9883.77	9883.77	(100.0)	0.00	(0.0)	9883.77	0.00	9883.77
6F	10488.85	10488.85	(100.0)	0.00	(0.0)	10488.85	0.00	10488.85
5F	11007.16	11007.16	(100.0)	0.00	(0.0)	11007.16	0.00	11007.16
4F	11445.73	11445.73	(100.0)	0.00	(0.0)	11445.73	0.00	11445.73
3F	11803.01	11803.01	(100.0)	0.00	(0.0)	11803.01	0.00	11803.01
2F	12076.28	12076.28	(100.0)	0.00	(0.0)	12076.28	0.00	12076.28
1F	12269.79	12269.79	(100.0)	0.00	(0.0)	12269.79	0.00	12269.79

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	C	1	0.8193	400.0	1/488
13F	C	1	1.1792	400.0	1/339
12F	C	1	1.4253	400.0	1/280

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	1.4463	400.0	1/276
10F	C	1	1.6107	400.0	1/248
9F	C	1	1.6762	400.0	1/238
8F	C	1	1.4022	400.0	1/285
7F	C	1	1.4615	400.0	1/273
6F	C	1	1.5117	400.0	1/264
5F	C	1	1.4954	400.0	1/267
4F	C	1	1.3103	400.0	1/305
3F	C	1	1.2903	400.0	1/309
2F	C	1	1.1853	400.0	1/337
1F	C	1	0.7013	400.0	1/570

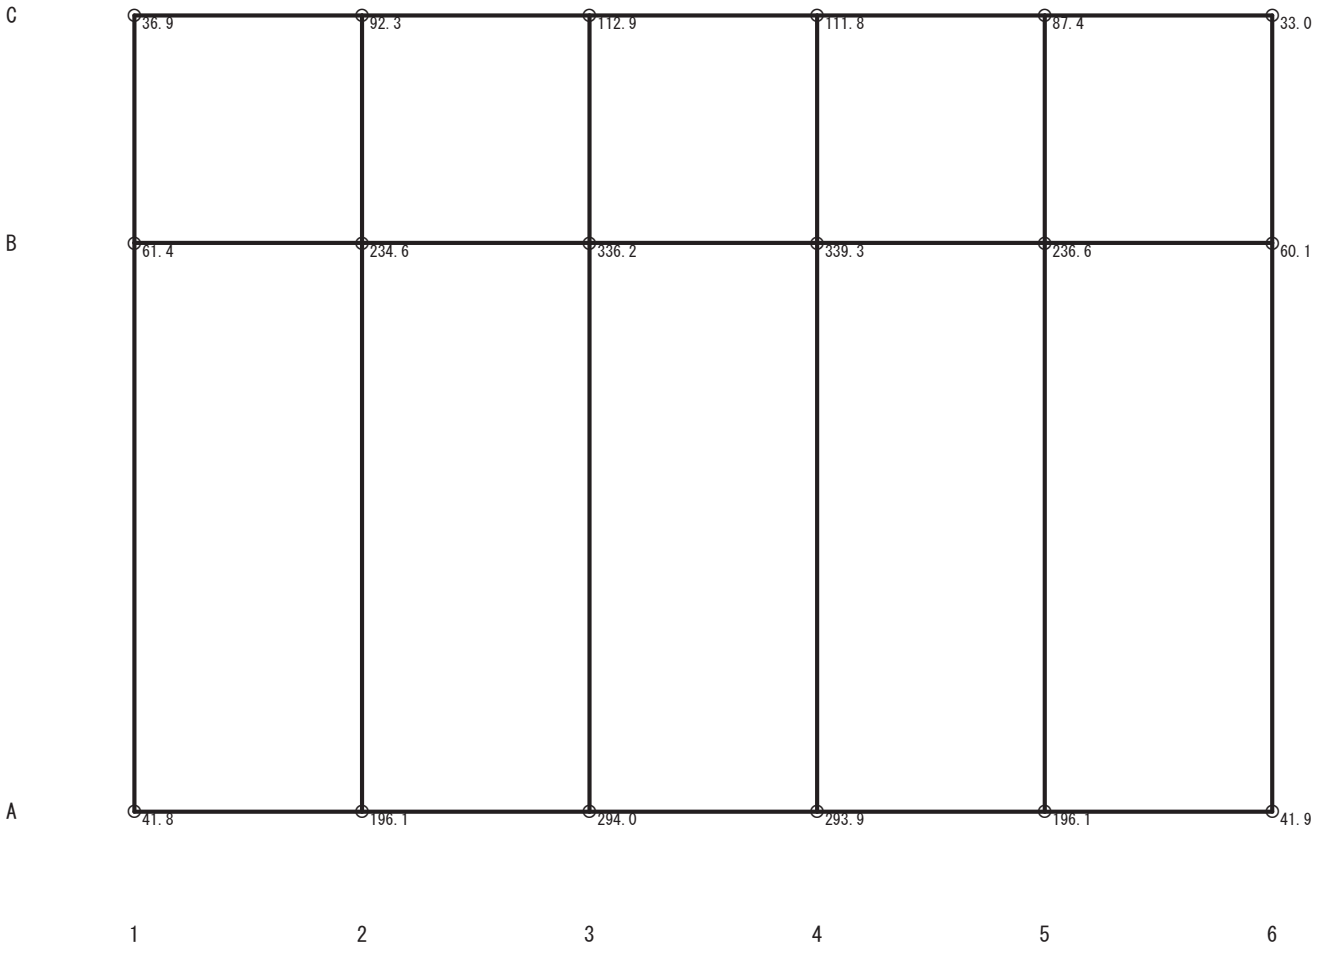


14F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	474.27	(16.9)	474.27	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1268.29	(45.2)	1268.29	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1063.72	(37.9)	1063.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2806.29	(100.0)	2806.29	0.00	(100.0)	(0.0)

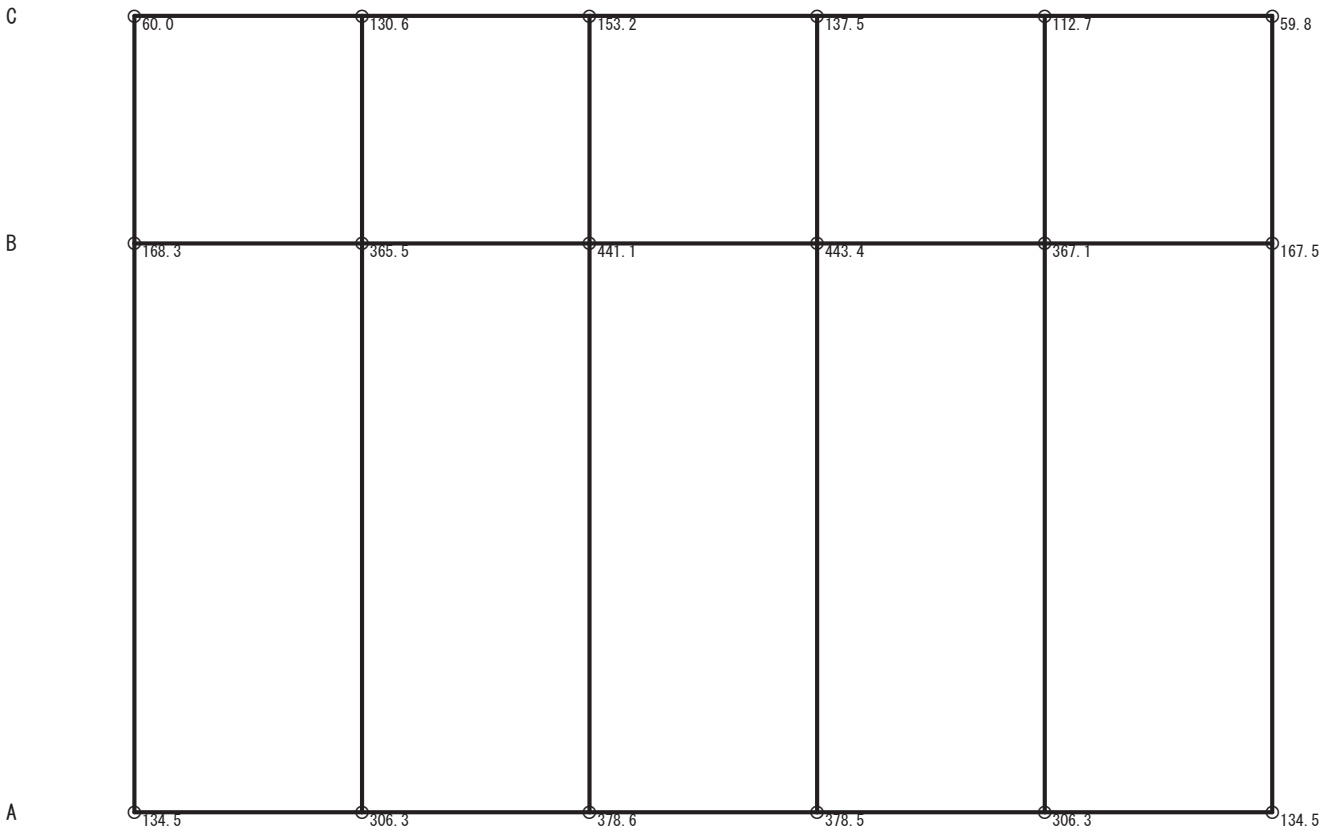


13F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	653.84	(15.4)	653.84	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1952.80	(46.0)	1952.80	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1638.68	(38.6)	1638.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4245.32	(100.0)	4245.32	0.00	(100.0)	(0.0)

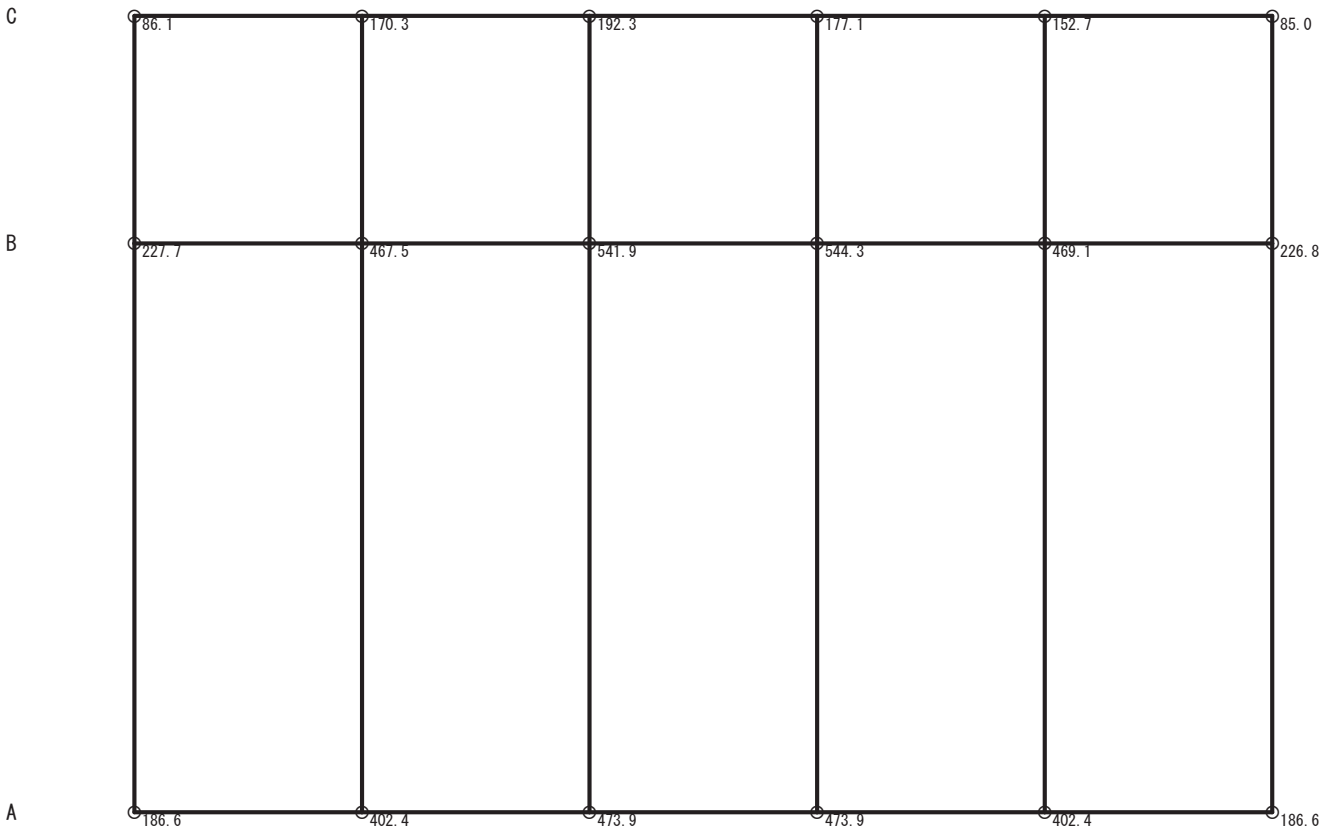


12F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	863.49	(15.8)	863.49	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2477.42	(45.3)	2477.42	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2125.81	(38.9)	2125.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5466.72	(100.0)	5466.72	0.00	(100.0)	(0.0)

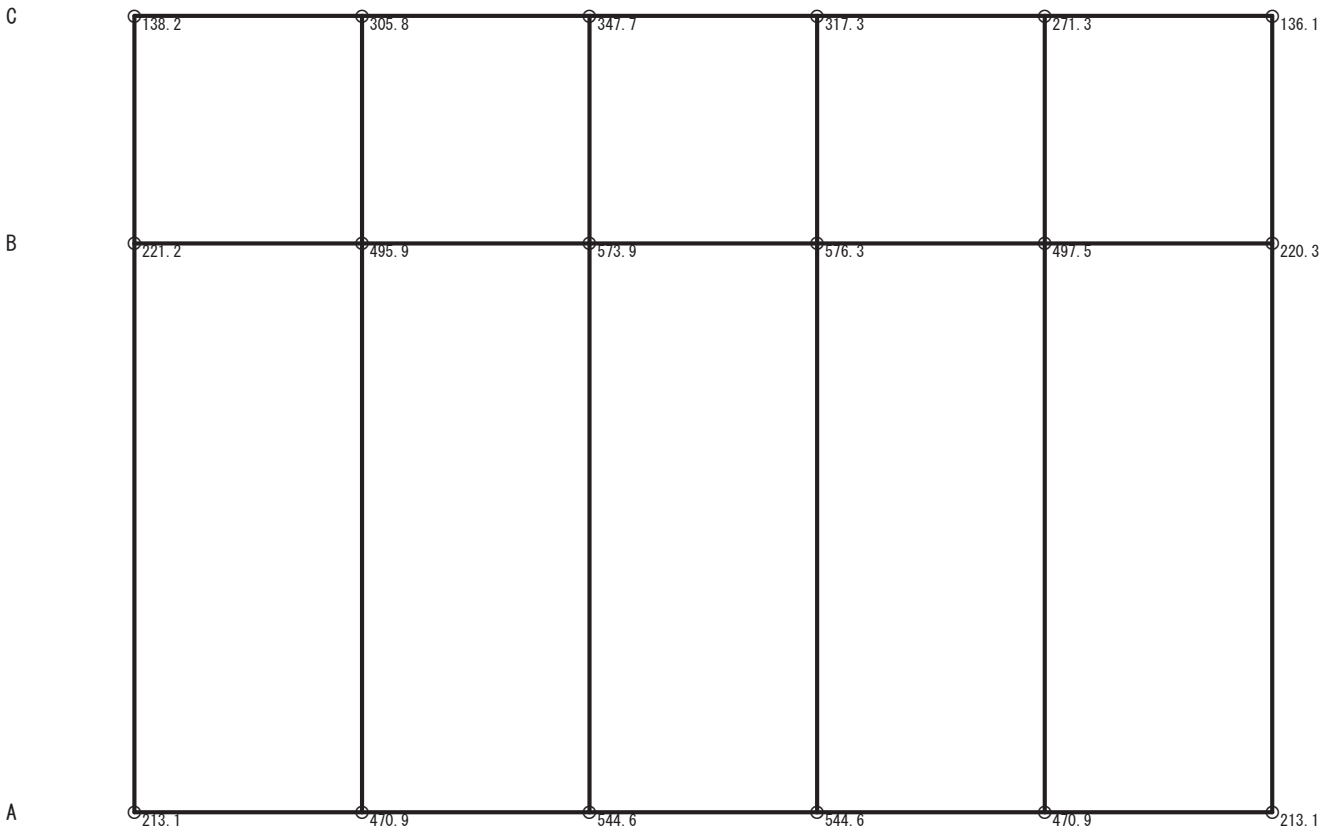


11F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1516.46	(23.1)	1516.46	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2585.13	(39.4)	2585.13	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2457.11	(37.5)	2457.11	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6558.71	(100.0)	6558.71	0.00	(100.0)	(0.0)

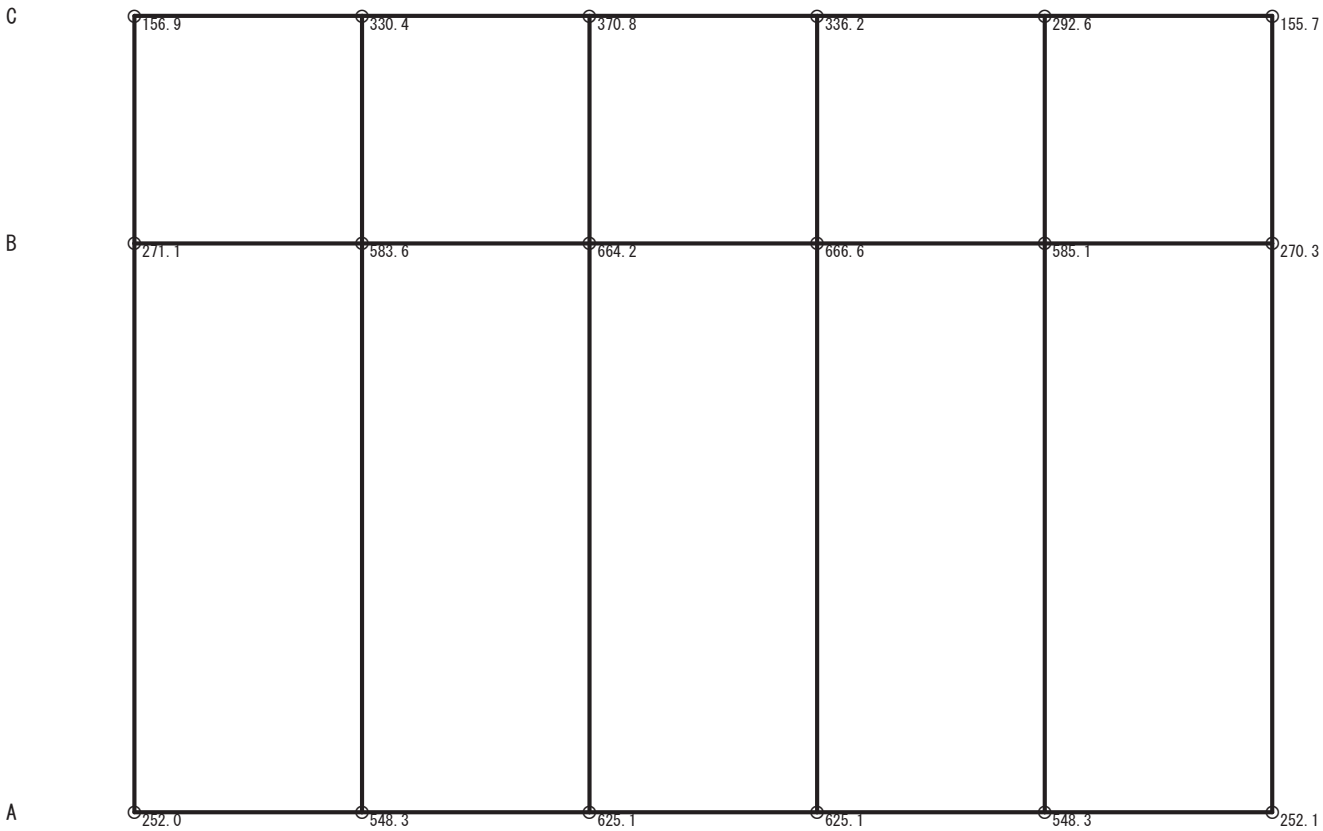


10F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1642.64	(21.8)	1642.64	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3040.88	(40.4)	3040.88	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2850.93	(37.8)	2850.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7534.45	(100.0)	7534.45	0.00	(100.0)	(0.0)

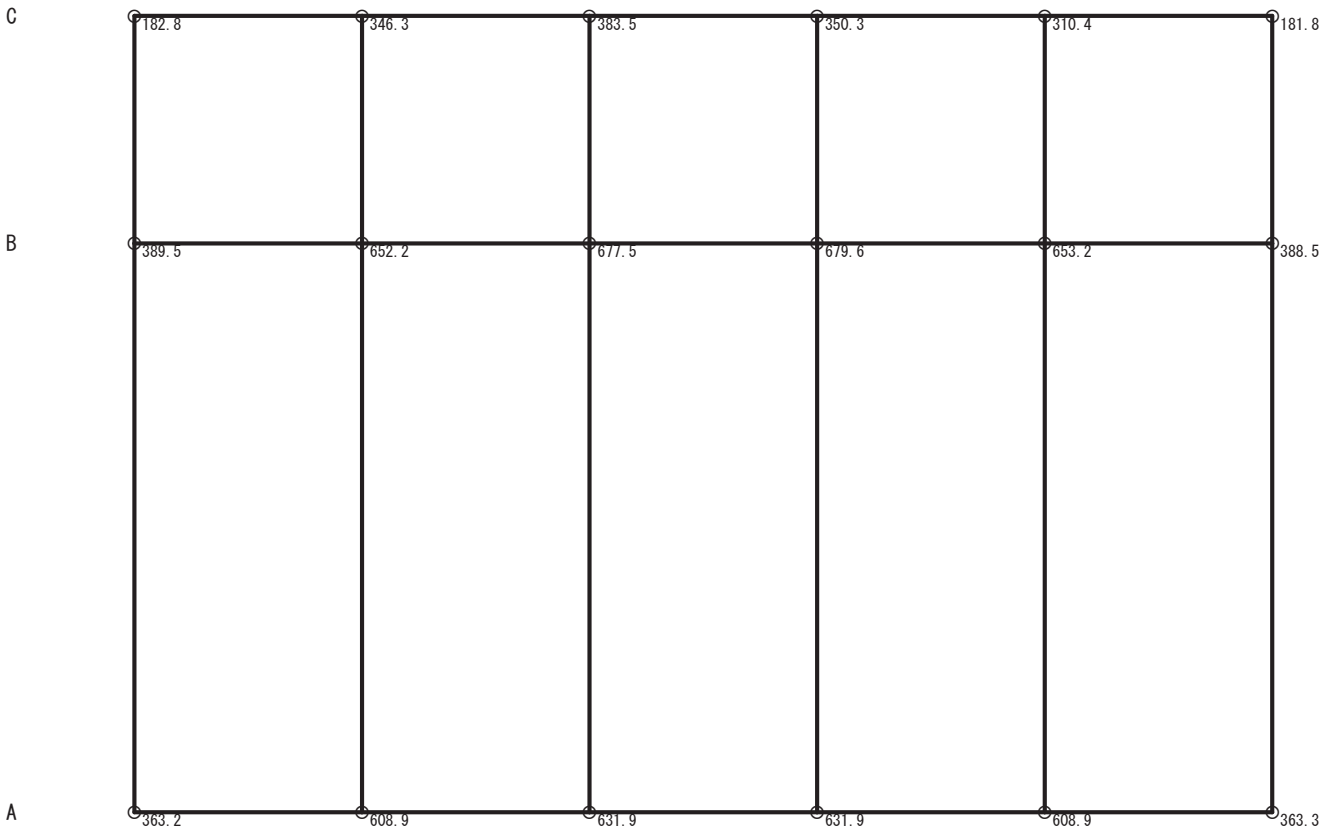


9F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1755.04	(20.9)	1755.04	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3440.53	(40.9)	3440.53	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3208.12	(38.2)	3208.12	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8403.69	(100.0)	8403.69	0.00	(100.0)	(0.0)

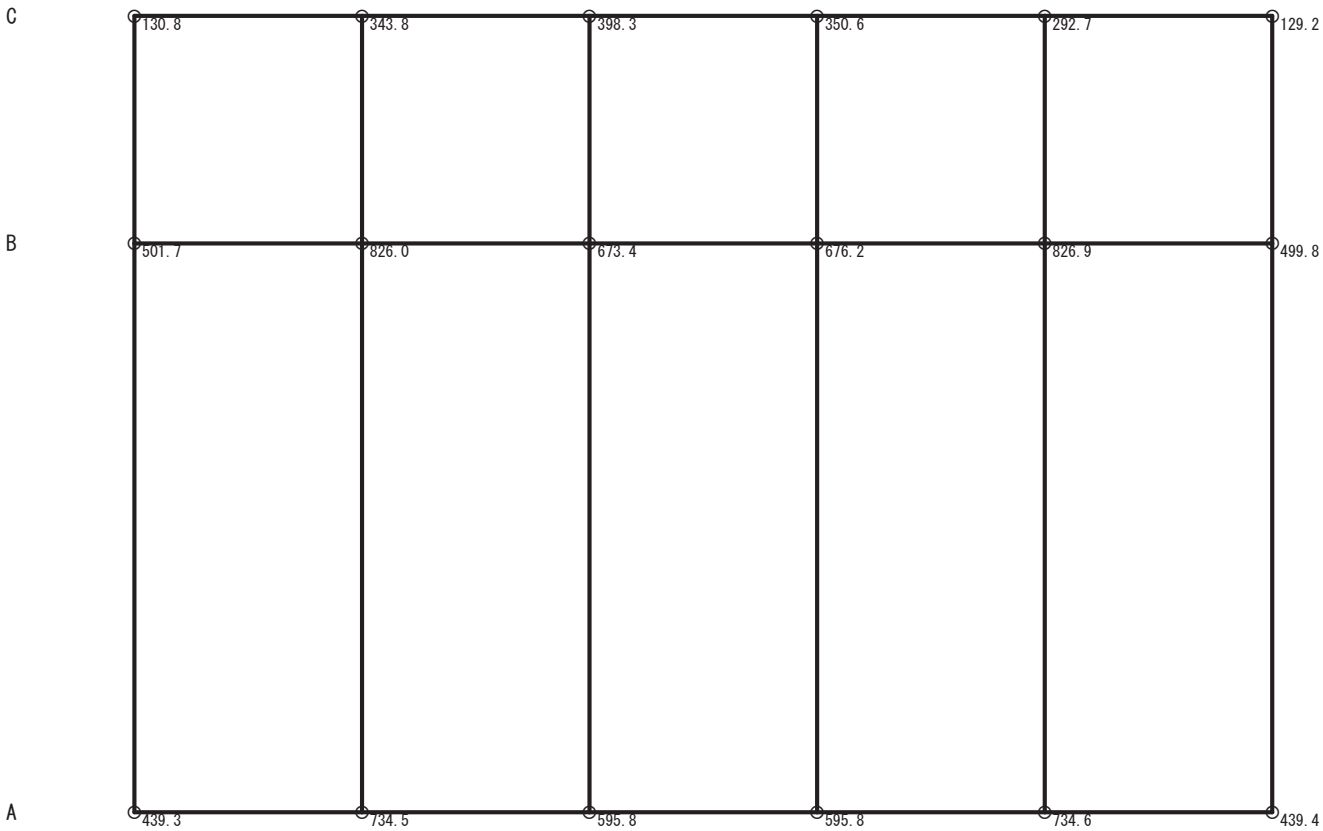


8F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1645.28	(17.9)	1645.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4003.95	(43.6)	4003.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3539.30	(38.5)	3539.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9188.53	(100.0)	9188.53	0.00	(100.0)	(0.0)

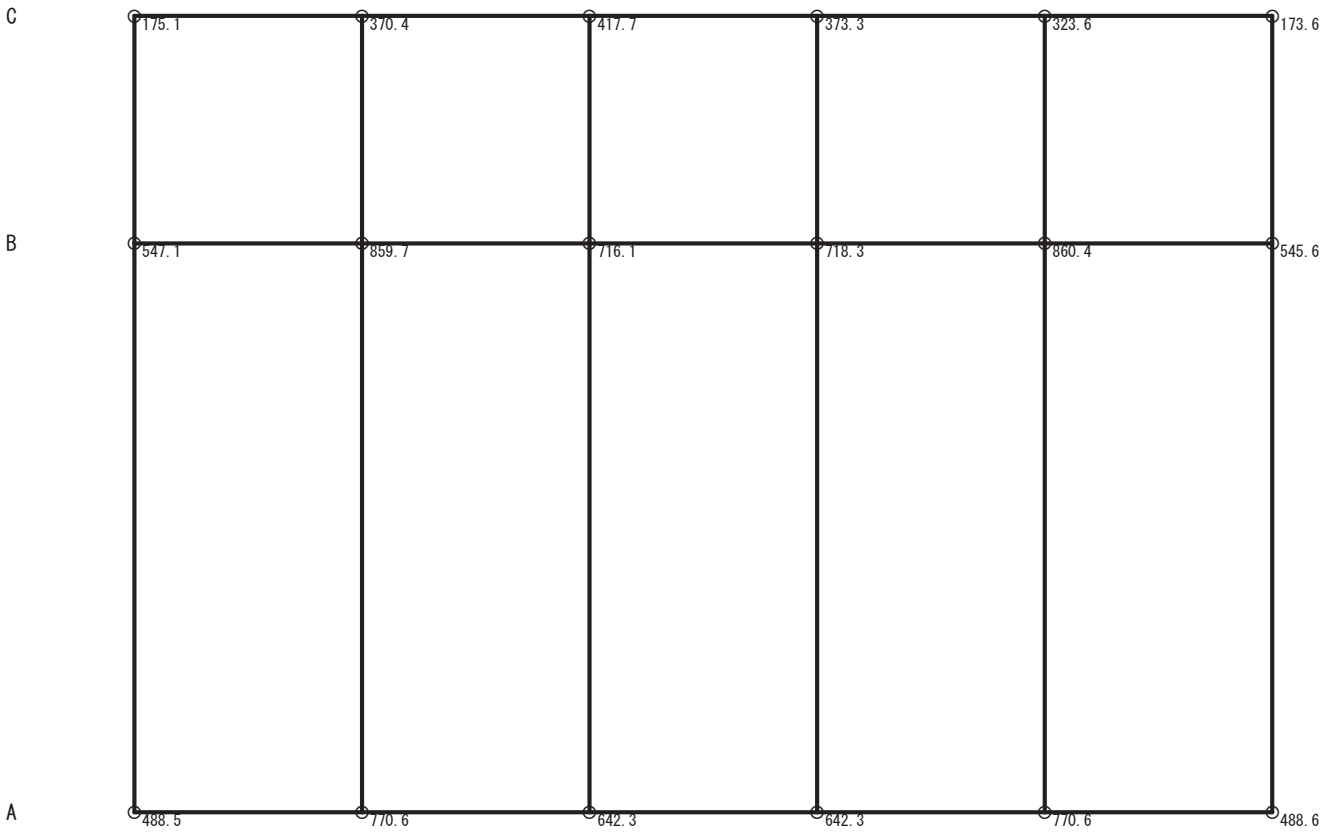


7F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1833.56	(18.6)	1833.56	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4247.25	(43.0)	4247.25	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3802.96	(38.5)	3802.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9883.77	(100.0)	9883.77	0.00	(100.0)	(0.0)

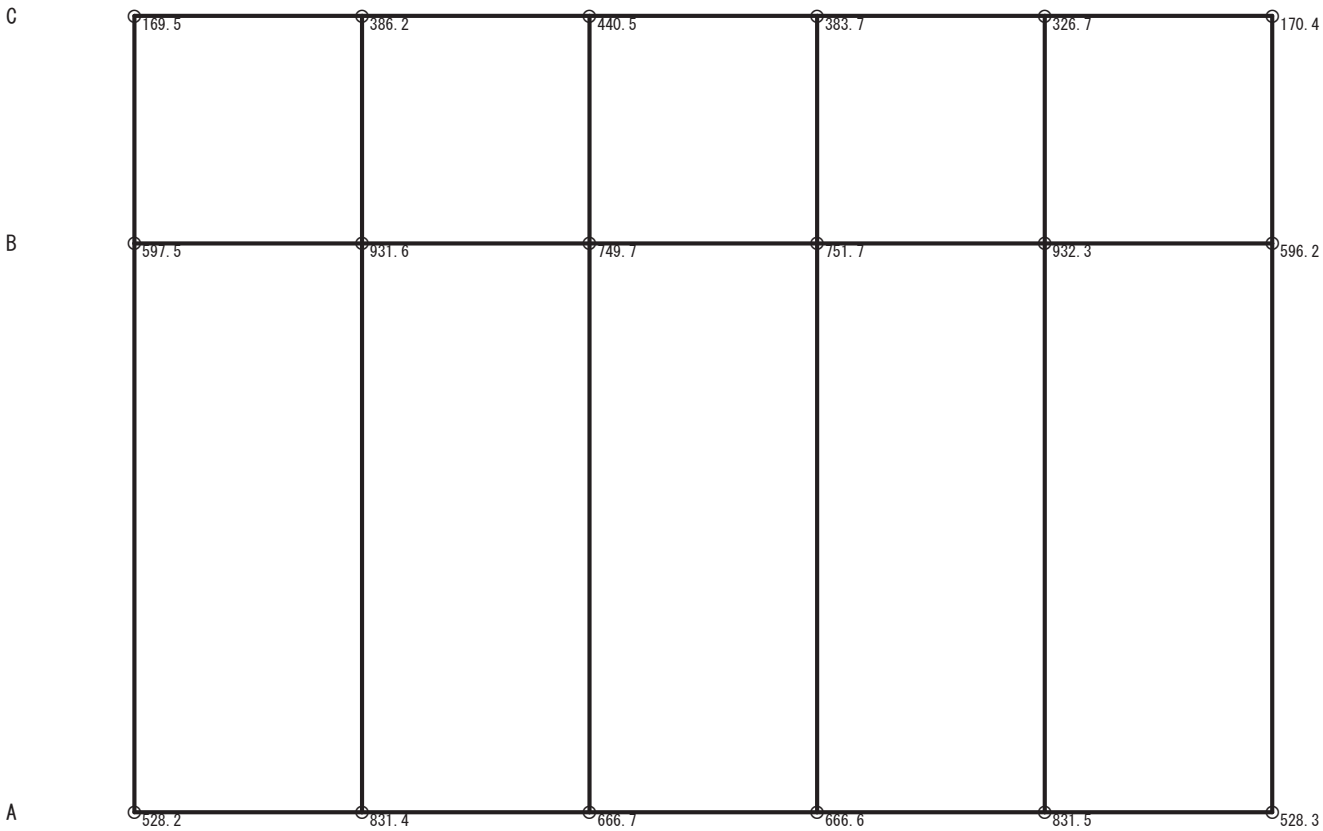


6F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1877.01	(17.9)	1877.01	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4559.15	(43.5)	4559.15	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4052.70	(38.6)	4052.70	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10488.85	(100.0)	10488.85	0.00	(100.0)	(0.0)

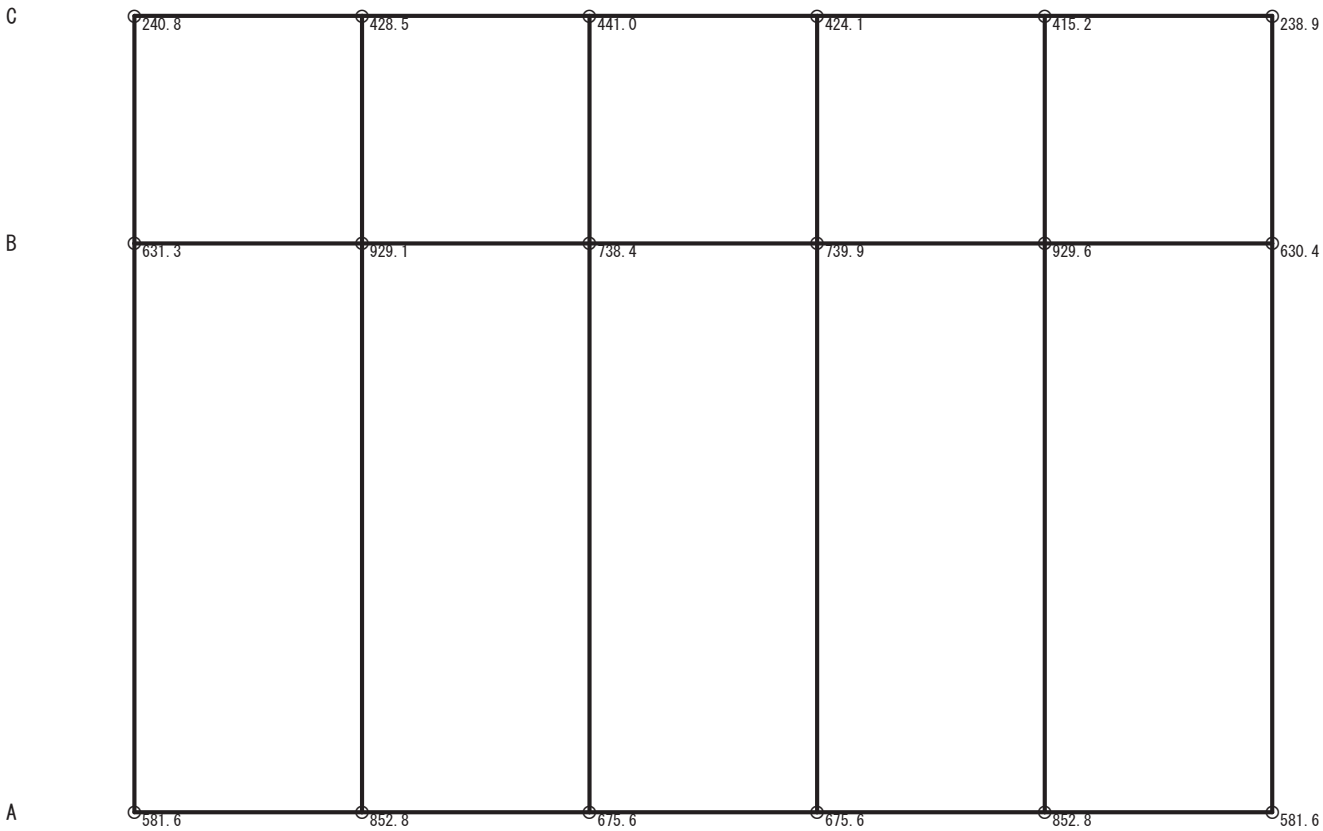


5F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2188.56	(19.9)	2188.56	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4598.65	(41.8)	4598.65	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4219.95	(38.3)	4219.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11007.16	(100.0)	11007.16	0.00	(100.0)	(0.0)

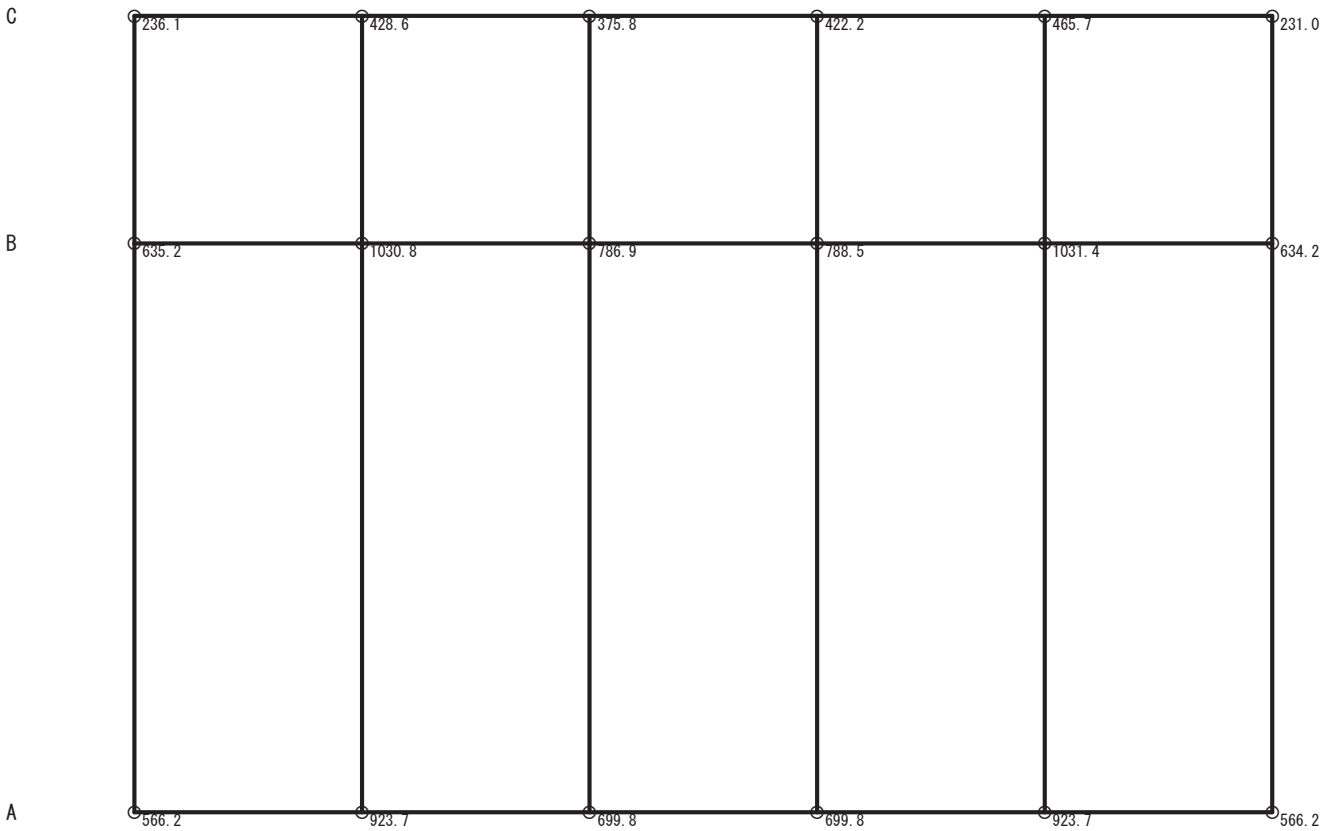


4F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2159.35	(18.9)	2159.35	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4906.96	(42.9)	4906.96	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4379.42	(38.3)	4379.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11445.73	(100.0)	11445.73	0.00	(100.0)	(0.0)

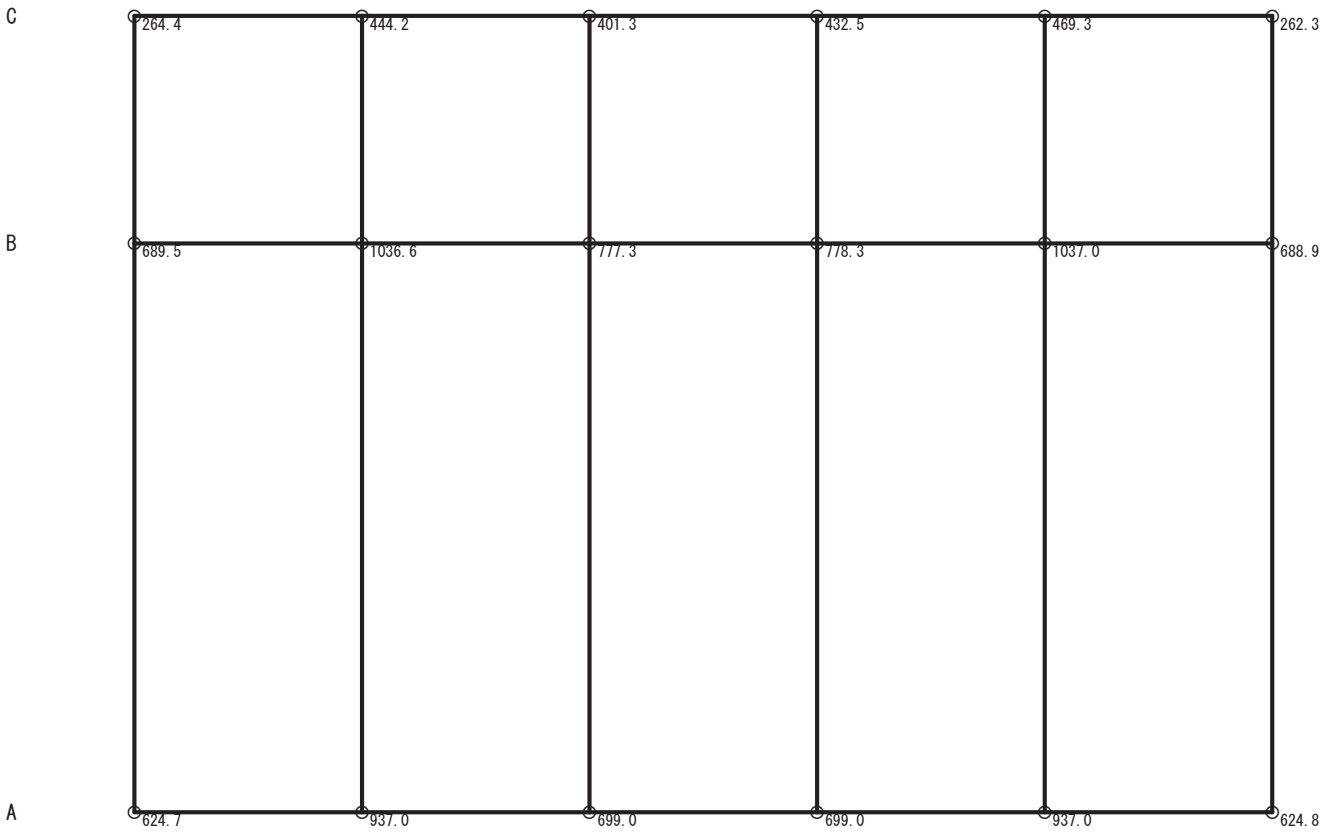


3F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2274.03	(19.3)	2274.03	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5007.61	(42.4)	5007.61	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4521.38	(38.3)	4521.38	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11803.01	(100.0)	11803.01	0.00	(100.0)	(0.0)

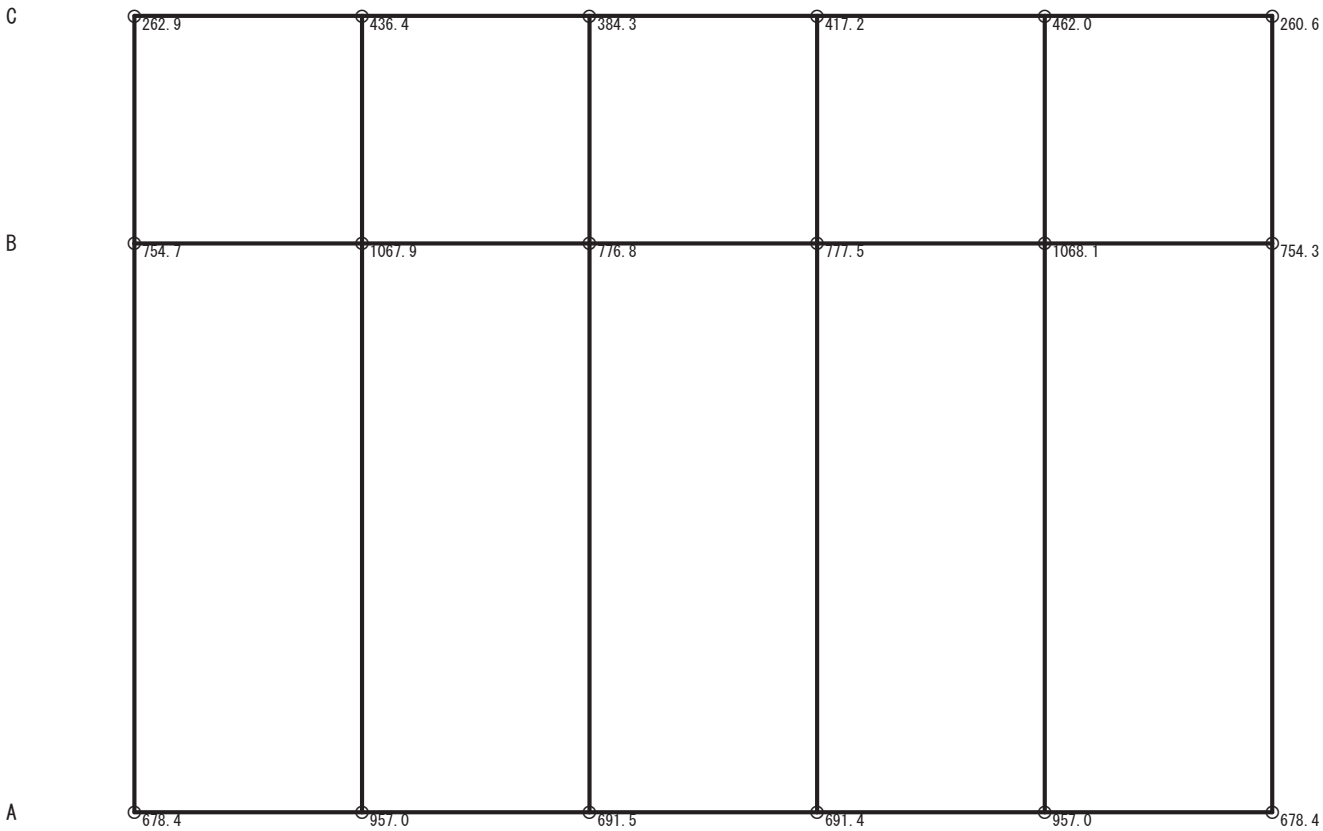

2F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2223.49	(18.4)	2223.49	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5199.14	(43.1)	5199.14	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4653.65	(38.5)	4653.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12076.28	(100.0)	12076.28	0.00	(100.0)	(0.0)

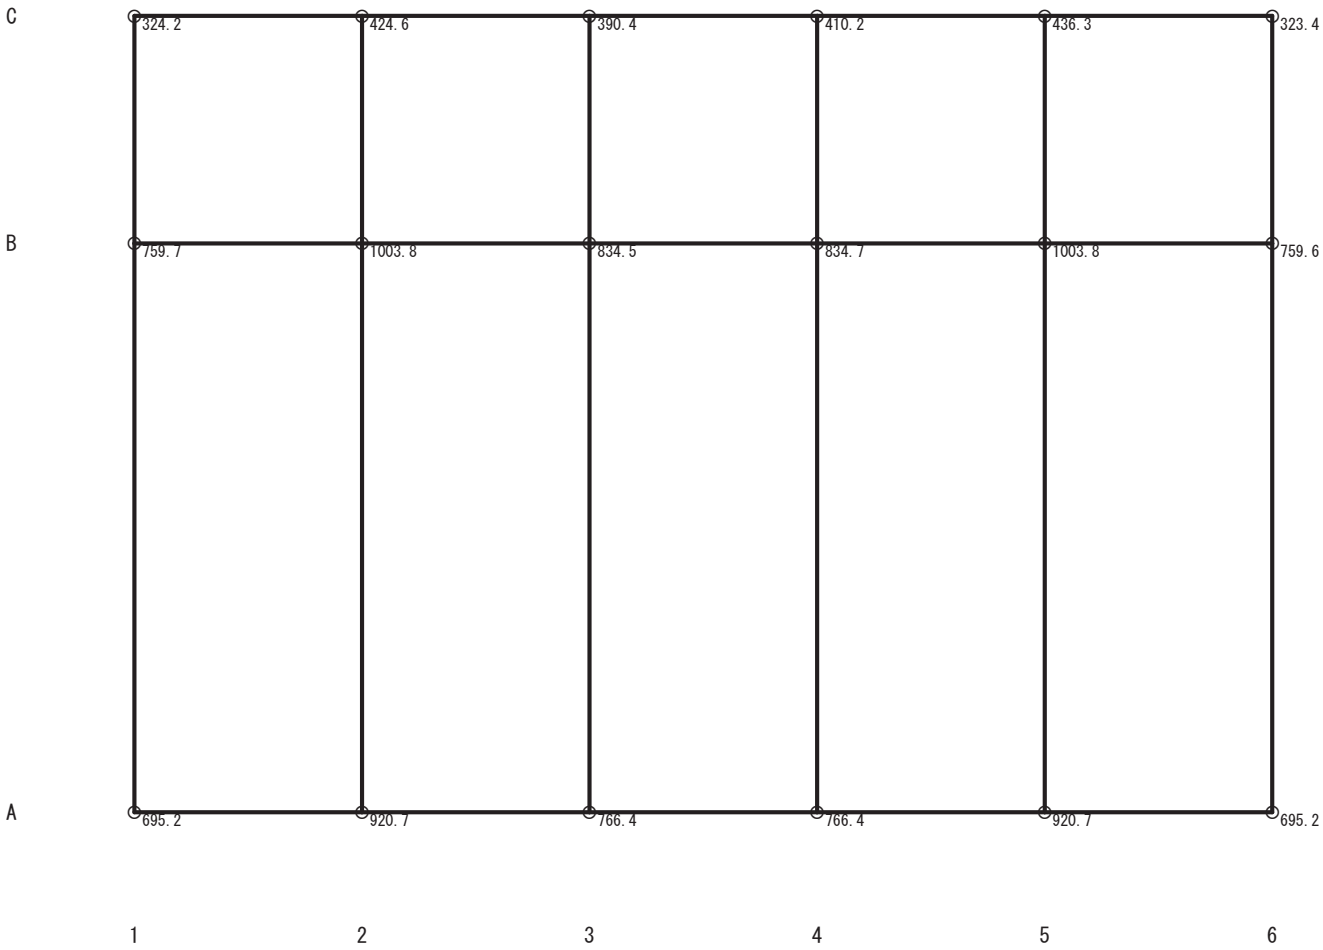

1F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2309.07	(18.8)	2309.07	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5196.11	(42.3)	5196.11	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4764.62	(38.8)	4764.62	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12269.79	(100.0)	12269.79	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(負加力)


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2806.29	2806.29	(100.0)	0.00	(0.0)	2806.29	0.00	2806.29
13F	4245.32	4245.32	(100.0)	0.00	(0.0)	4245.32	0.00	4245.32
12F	5466.72	5466.72	(100.0)	0.00	(0.0)	5466.72	0.00	5466.72
11F	6558.71	6558.71	(100.0)	0.00	(0.0)	6558.71	0.00	6558.71
10F	7534.45	7534.45	(100.0)	0.00	(0.0)	7534.45	0.00	7534.45
9F	8403.69	8403.69	(100.0)	0.00	(0.0)	8403.69	0.00	8403.69
8F	9188.53	9188.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9188.53	0.00	9188.53
7F	9883.77	9883.77	(100.0)	0.00	(0.0)	9883.77	0.00	9883.77
6F	10488.85	10488.85	(100.0)	0.00	(0.0)	10488.85	0.00	10488.85
5F	11007.16	11007.16	(100.0)	0.00	(0.0)	11007.16	0.00	11007.16
4F	11445.73	11445.73	(100.0)	0.00	(0.0)	11445.73	0.00	11445.73
3F	11803.01	11803.01	(100.0)	0.00	(0.0)	11803.01	0.00	11803.01
2F	12076.28	12076.28	(100.0)	0.00	(0.0)	12076.28	0.00	12076.28
1F	12269.79	12269.79	(100.0)	0.00	(0.0)	12269.79	0.00	12269.79

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	C	1	0.8193	400.0	1/488
13F	C	1	1.1792	400.0	1/339
12F	C	1	1.4253	400.0	1/280

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	1.4463	400.0	1/276
10F	C	1	1.6107	400.0	1/248
9F	C	1	1.6762	400.0	1/238
8F	C	1	1.4022	400.0	1/285
7F	C	1	1.4615	400.0	1/273
6F	C	1	1.5117	400.0	1/264
5F	C	1	1.4954	400.0	1/267
4F	C	1	1.3103	400.0	1/305
3F	C	1	1.2903	400.0	1/309
2F	C	1	1.1853	400.0	1/337
1F	C	1	0.7013	400.0	1/570

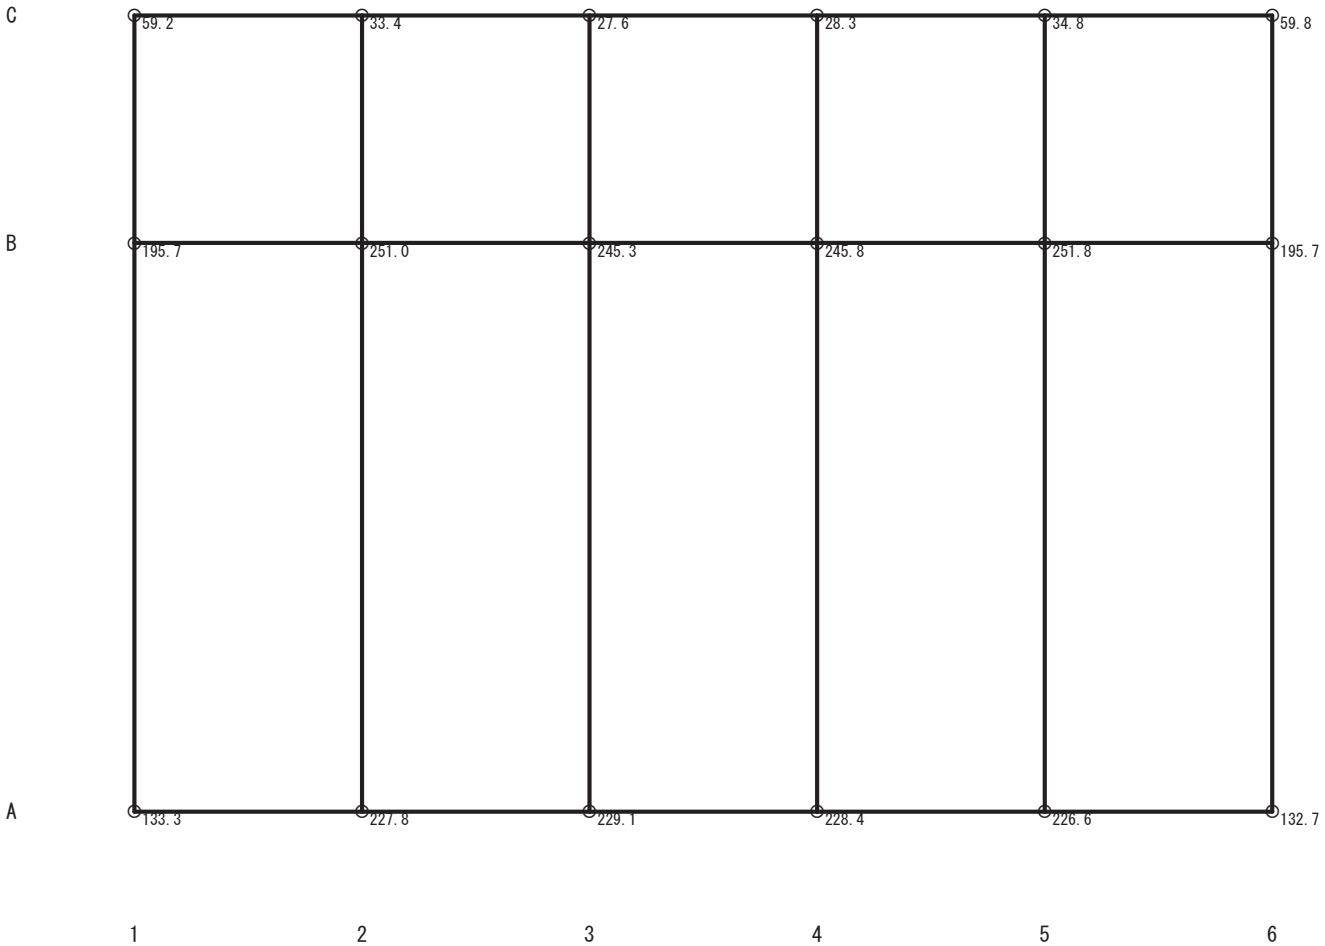


14F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	388.18	(13.8)	388.18	0.00	(100.0)	(0.0)
5	513.21	(18.3)	513.21	0.00	(100.0)	(0.0)
4	502.52	(17.9)	502.52	0.00	(100.0)	(0.0)
3	501.99	(17.9)	501.99	0.00	(100.0)	(0.0)
2	512.19	(18.3)	512.19	0.00	(100.0)	(0.0)
1	388.19	(13.8)	388.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2806.29	(100.0)	2806.29	0.00	(100.0)	(0.0)

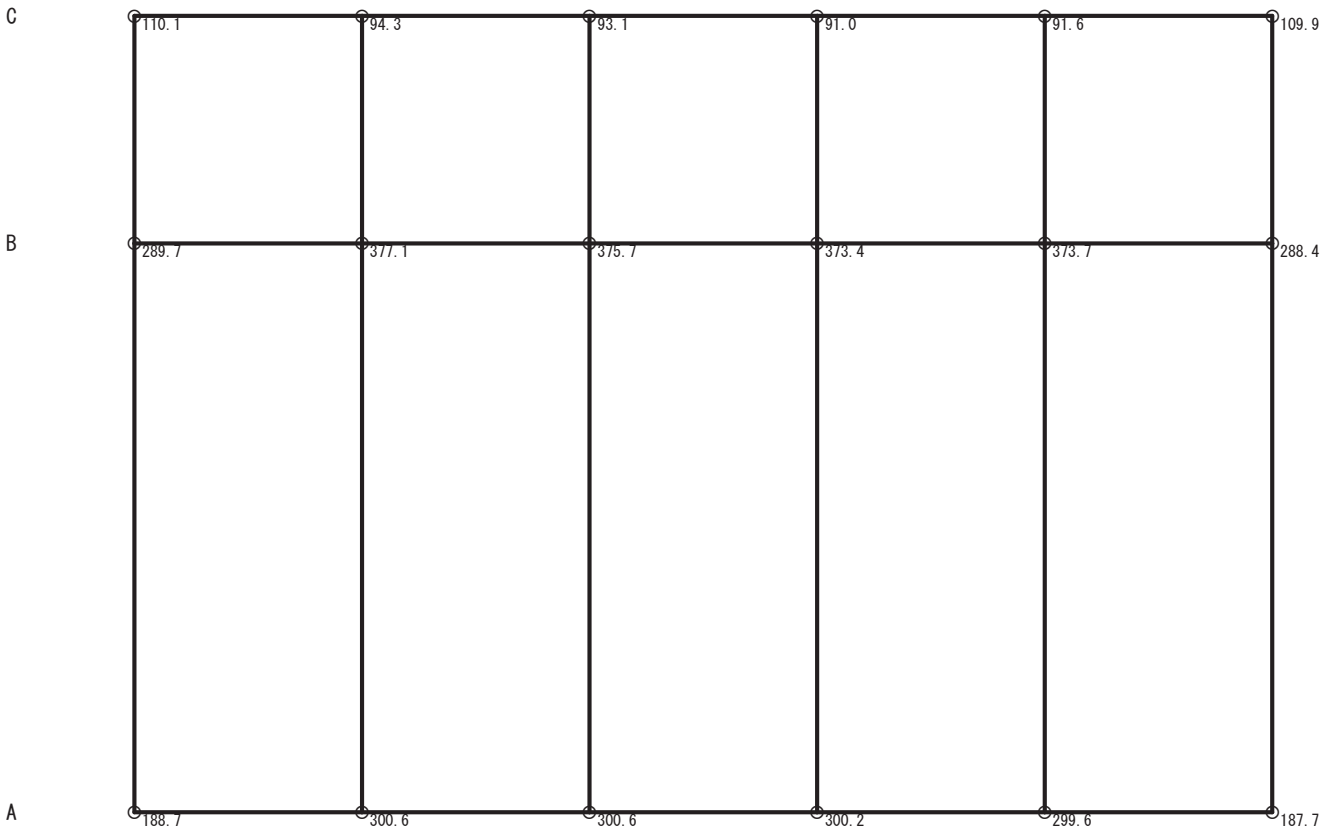


13F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	585.99	(13.8)	585.99	0.00	(100.0)	(0.0)
5	764.85	(18.0)	764.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	764.58	(18.0)	764.58	0.00	(100.0)	(0.0)
3	769.45	(18.1)	769.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	771.96	(18.2)	771.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	588.49	(13.9)	588.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4245.32	(100.0)	4245.32	0.00	(100.0)	(0.0)

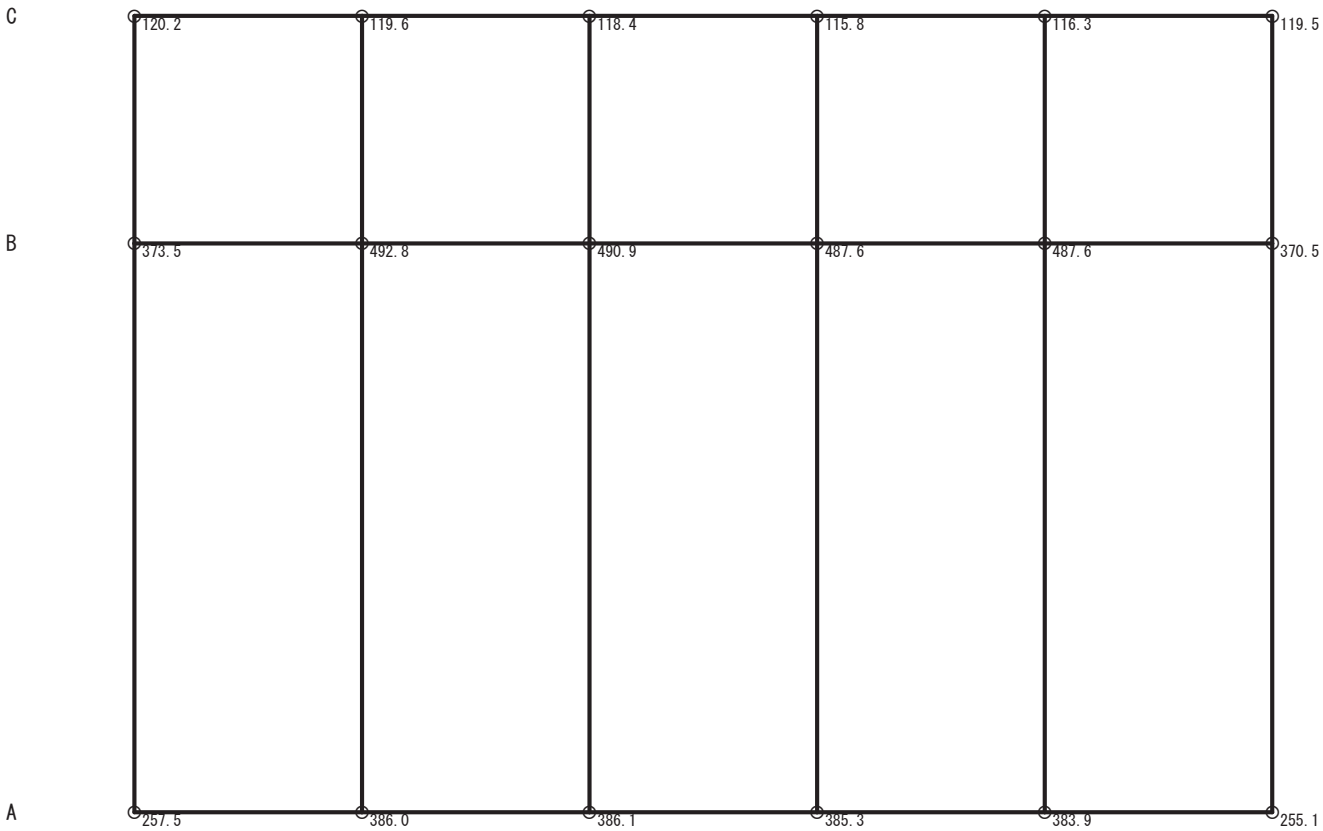


12F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	745.15	(13.6)	745.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	987.87	(18.1)	987.87	0.00	(100.0)	(0.0)
4	988.69	(18.1)	988.69	0.00	(100.0)	(0.0)
3	995.36	(18.2)	995.36	0.00	(100.0)	(0.0)
2	998.44	(18.3)	998.44	0.00	(100.0)	(0.0)
1	751.21	(13.7)	751.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5466.72	(100.0)	5466.72	0.00	(100.0)	(0.0)

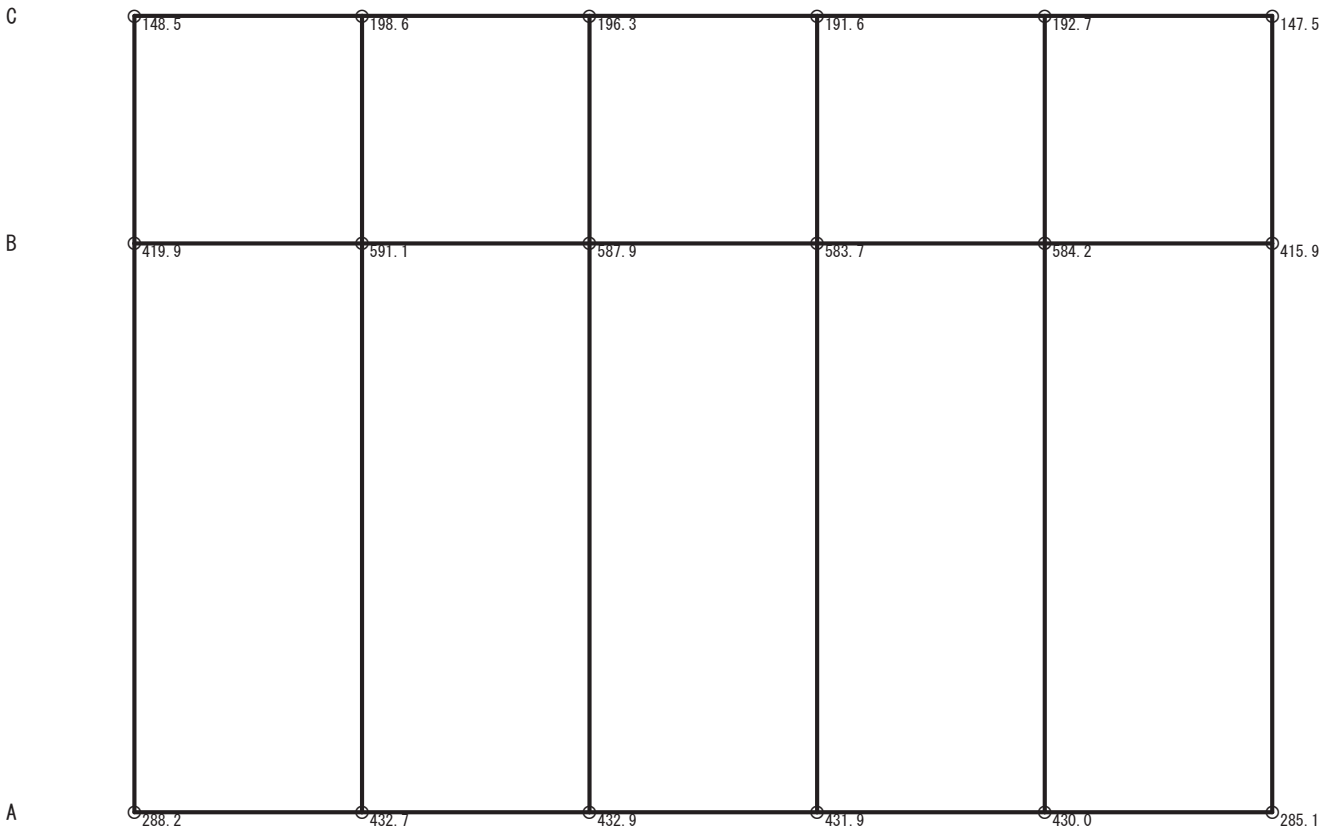


11F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	848.52	(12.9)	848.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1206.90	(18.4)	1206.90	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1207.17	(18.4)	1207.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1217.18	(18.6)	1217.18	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1222.35	(18.6)	1222.35	0.00	(100.0)	(0.0)
1	856.59	(13.1)	856.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6558.71	(100.0)	6558.71	0.00	(100.0)	(0.0)

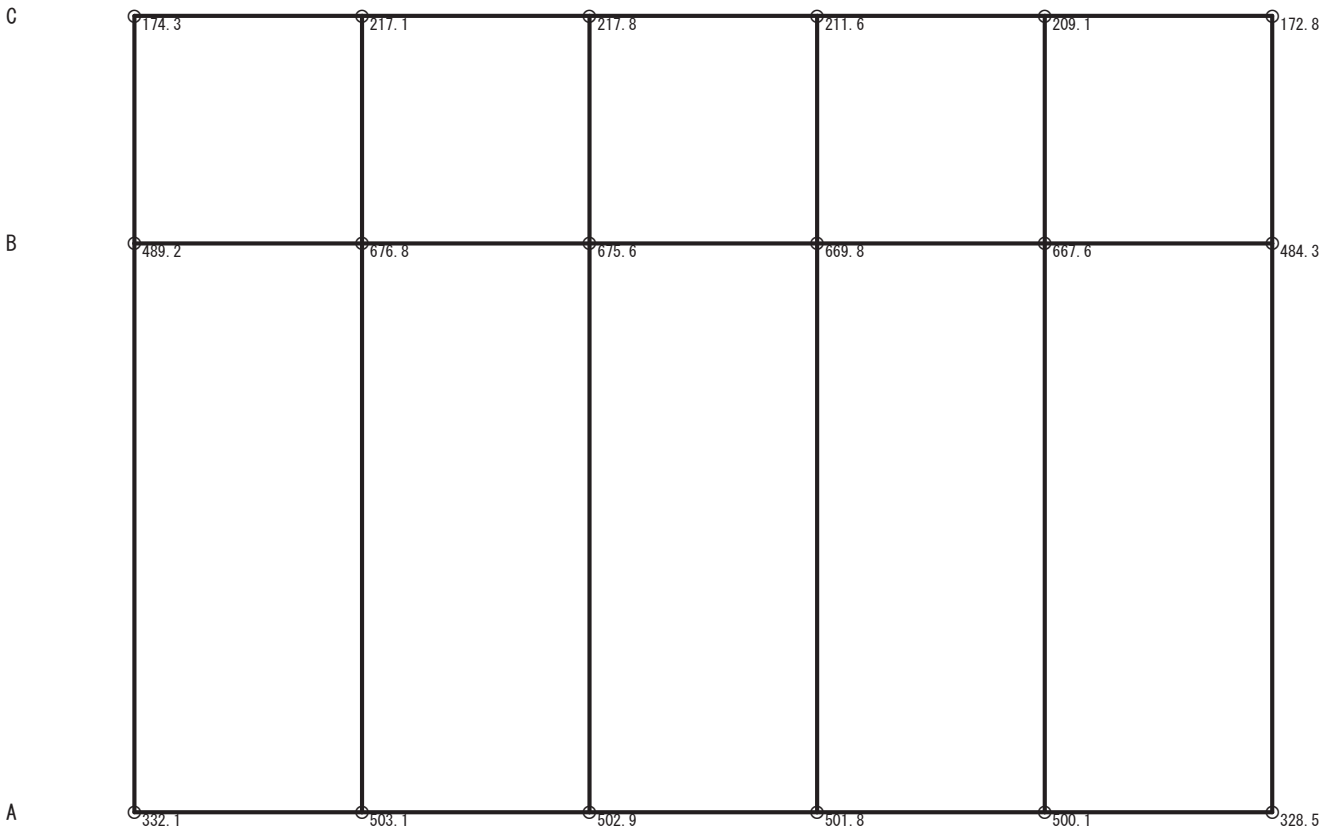


10F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	985.55	(13.1)	985.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1376.82	(18.3)	1376.82	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1383.20	(18.4)	1383.20	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1396.32	(18.5)	1396.32	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1397.00	(18.5)	1397.00	0.00	(100.0)	(0.0)
1	995.57	(13.2)	995.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7534.45	(100.0)	7534.45	0.00	(100.0)	(0.0)

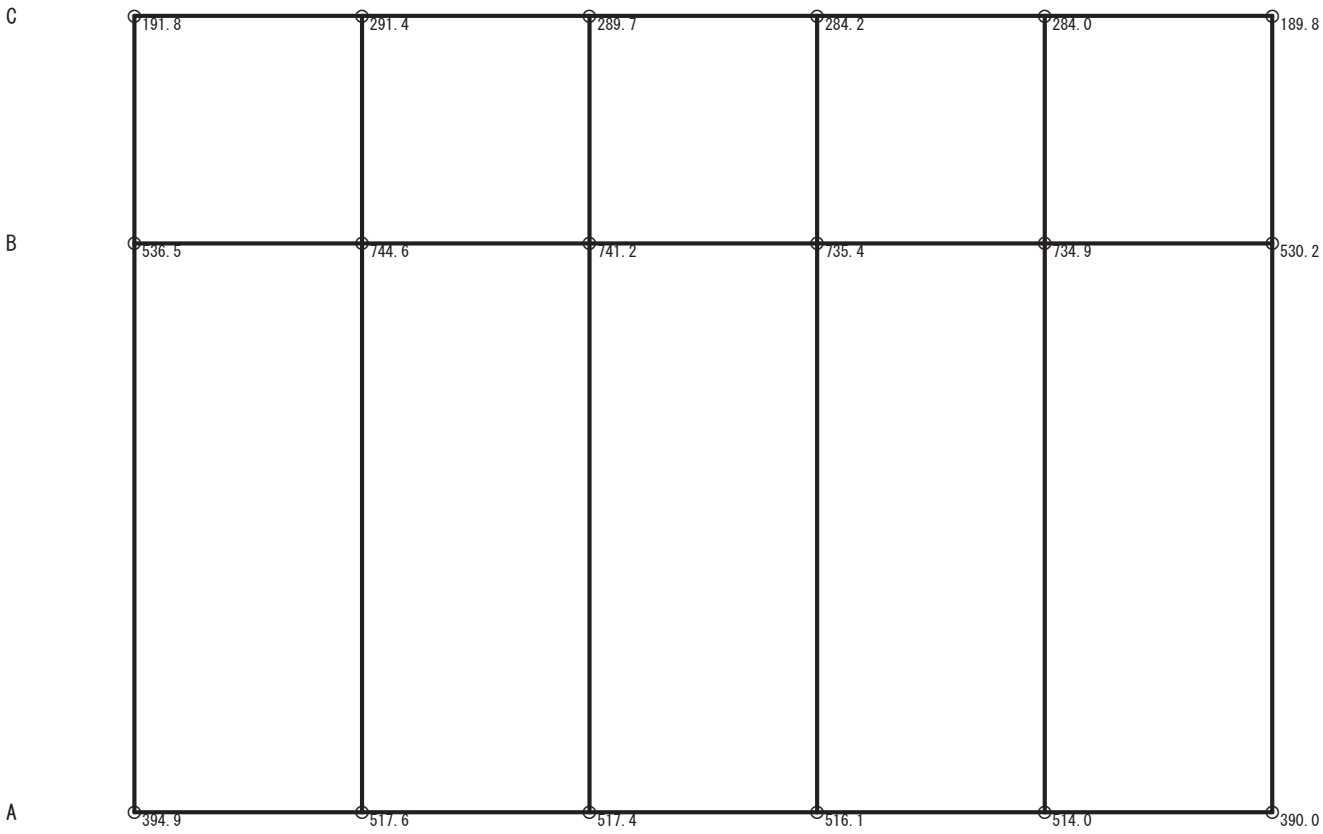


9F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1109.98	(13.2)	1109.98	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1532.91	(18.2)	1532.91	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1535.70	(18.3)	1535.70	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1548.26	(18.4)	1548.26	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1553.62	(18.5)	1553.62	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1123.22	(13.4)	1123.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8403.69	(100.0)	8403.69	0.00	(100.0)	(0.0)

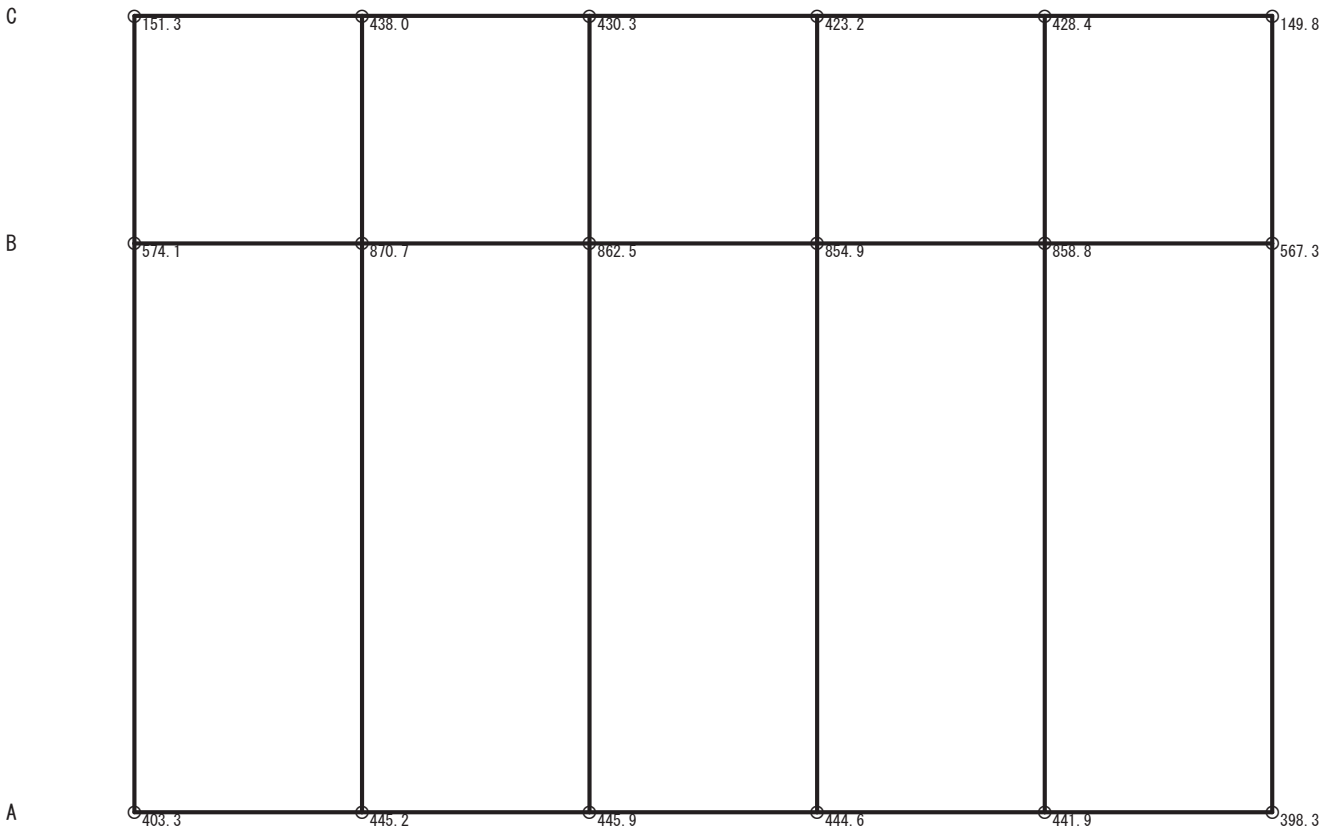


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1115.43	(12.1)	1115.43	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1729.19	(18.8)	1729.19	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1722.71	(18.7)	1722.71	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1738.67	(18.9)	1738.67	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1753.80	(19.1)	1753.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1128.73	(12.3)	1128.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9188.53	(100.0)	9188.53	0.00	(100.0)	(0.0)

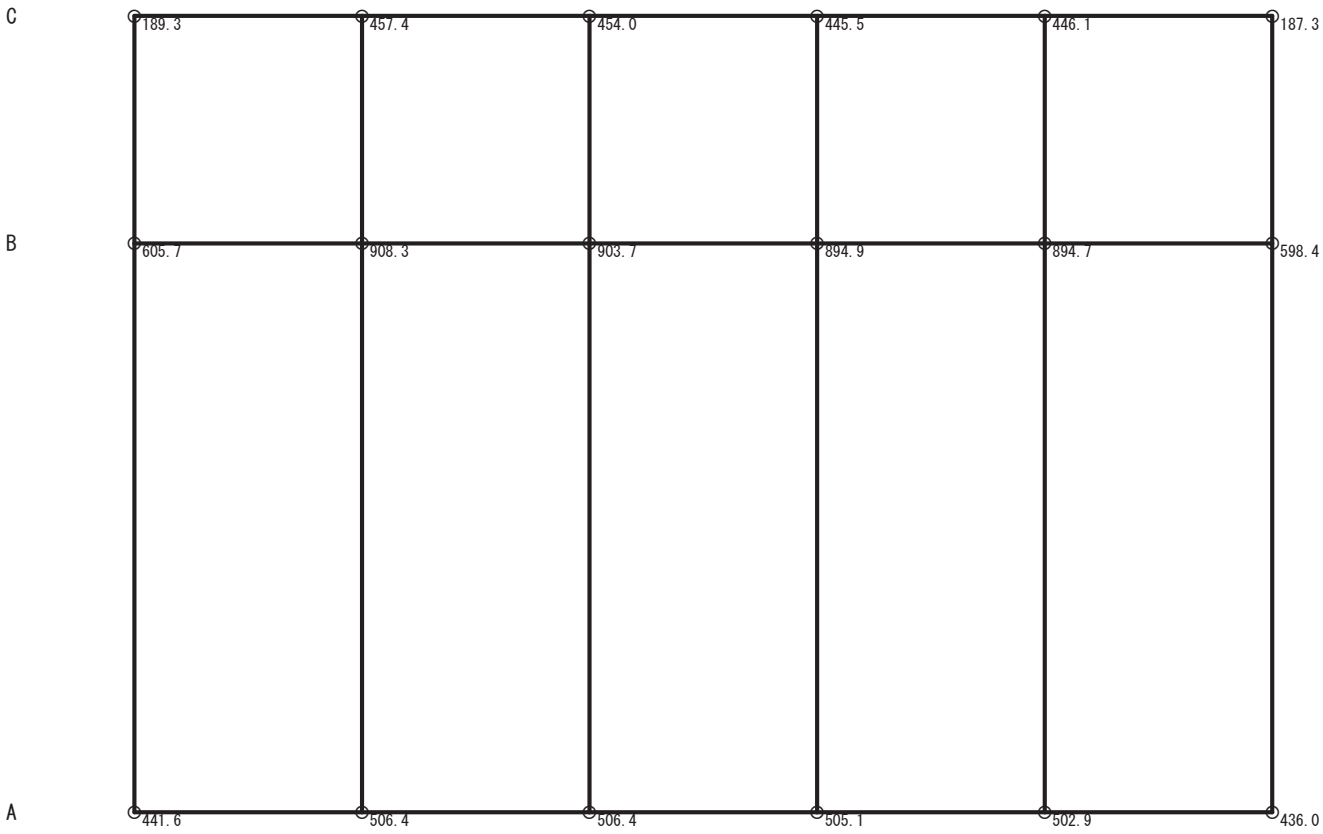


7F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1221.77	(12.4)	1221.77	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1843.61	(18.7)	1843.61	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1845.53	(18.7)	1845.53	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1864.13	(18.9)	1864.13	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1872.16	(18.9)	1872.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1236.57	(12.5)	1236.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9883.77	(100.0)	9883.77	0.00	(100.0)	(0.0)

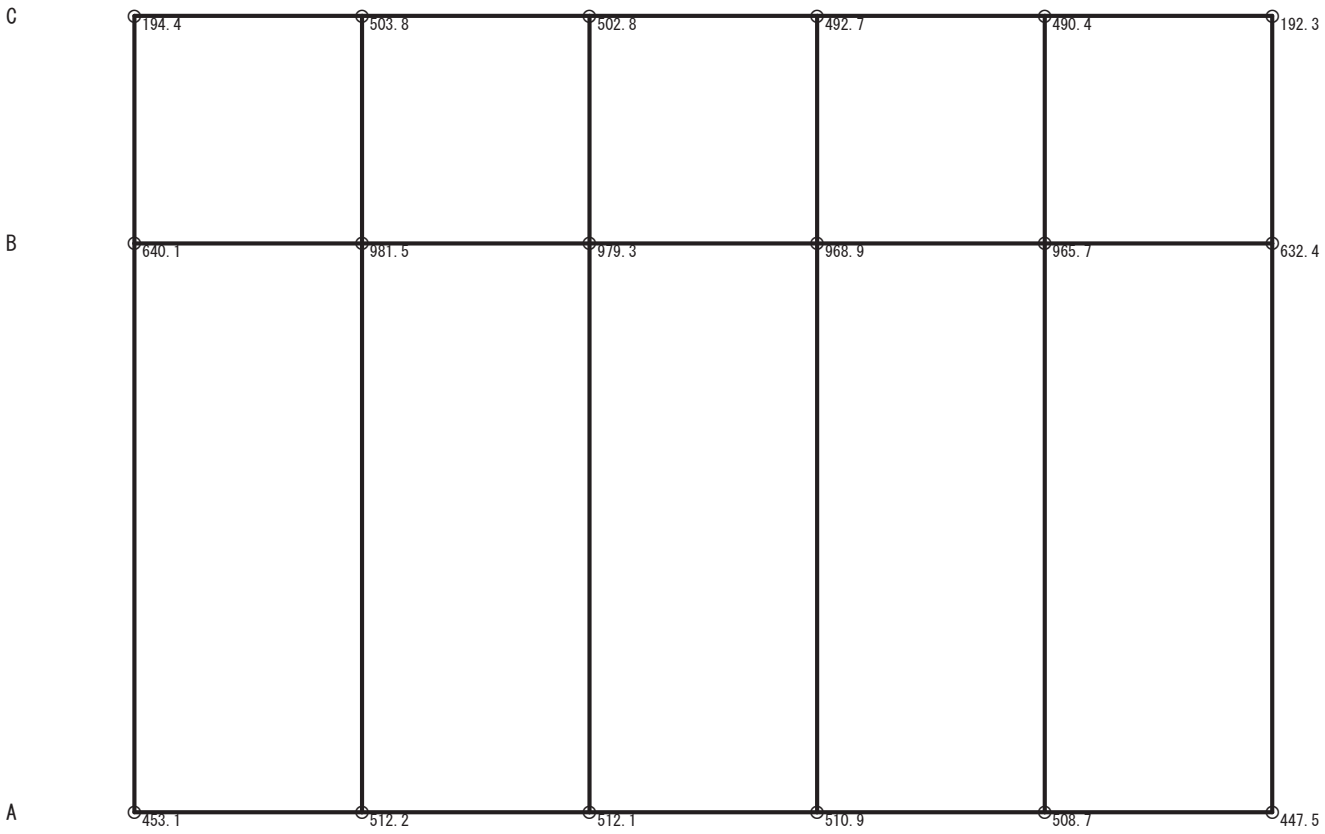


6F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1272.19	(12.1)	1272.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1964.87	(18.7)	1964.87	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1972.53	(18.8)	1972.53	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1994.23	(19.0)	1994.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1997.50	(19.0)	1997.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1287.54	(12.3)	1287.54	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10488.85	(100.0)	10488.85	0.00	(100.0)	(0.0)

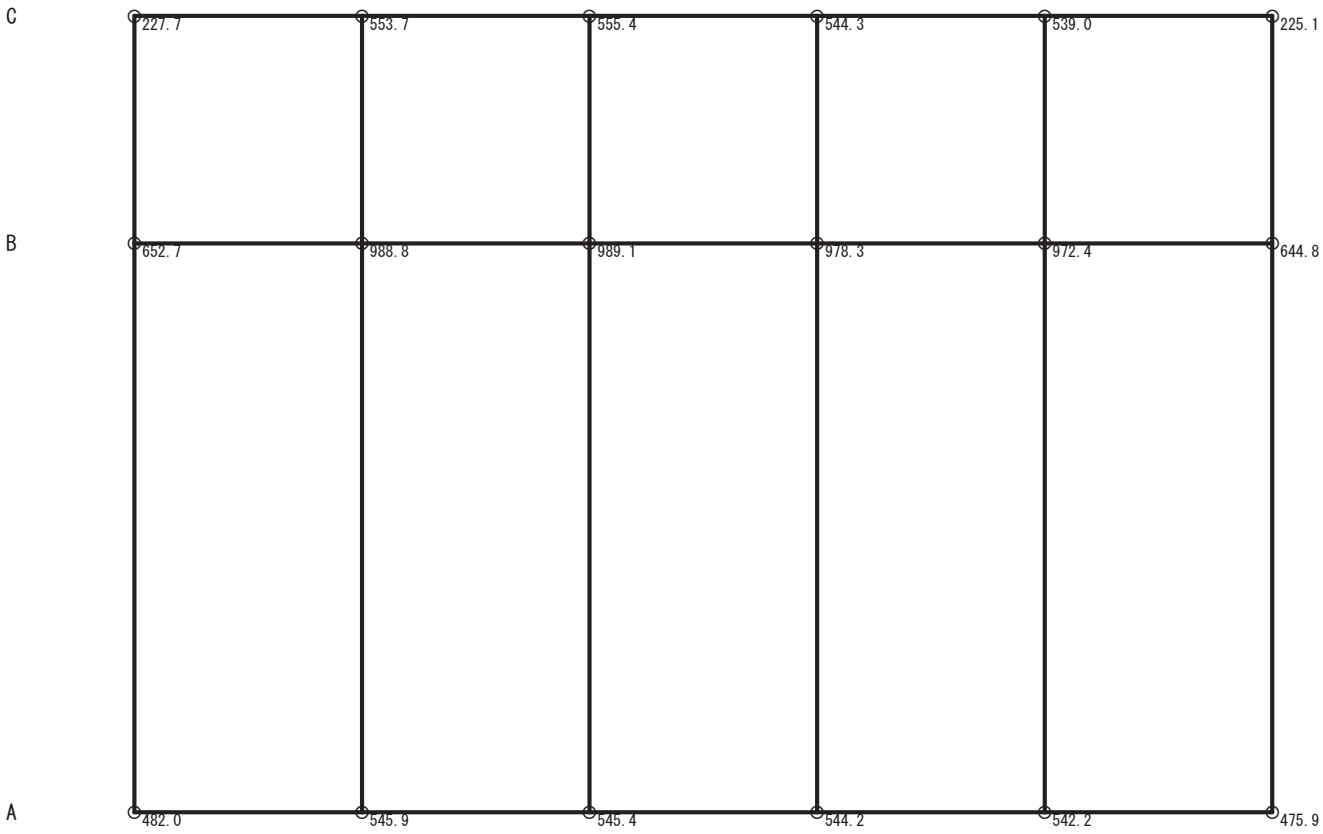


5F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1345.93	(12.2)	1345.93	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2053.60	(18.7)	2053.60	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2066.83	(18.8)	2066.83	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2089.97	(19.0)	2089.97	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2088.42	(19.0)	2088.42	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1362.40	(12.4)	1362.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11007.16	(100.0)	11007.16	0.00	(100.0)	(0.0)

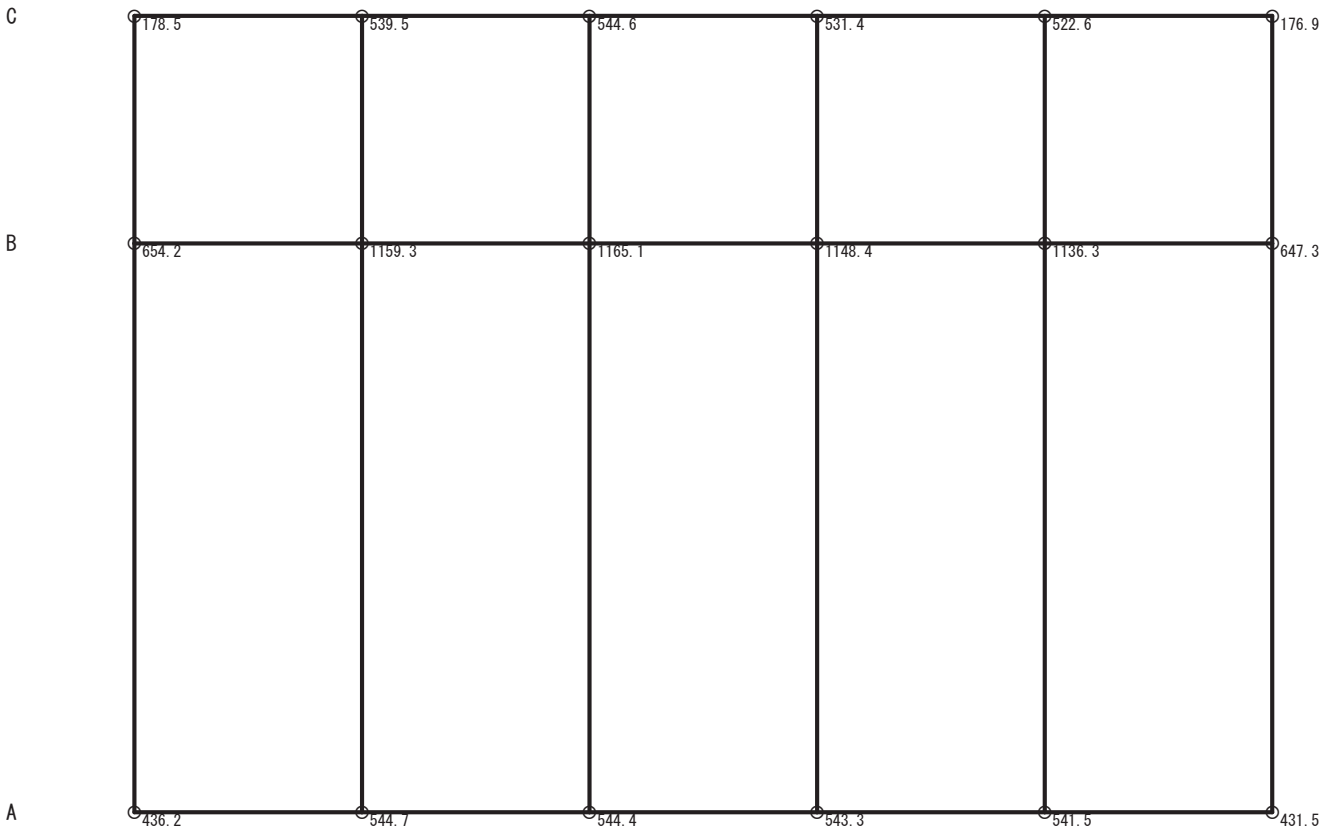


4F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1255.62	(11.0)	1255.62	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2200.50	(19.2)	2200.50	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2223.11	(19.4)	2223.11	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2254.04	(19.7)	2254.04	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2243.52	(19.6)	2243.52	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1268.94	(11.1)	1268.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11445.73	(100.0)	11445.73	0.00	(100.0)	(0.0)

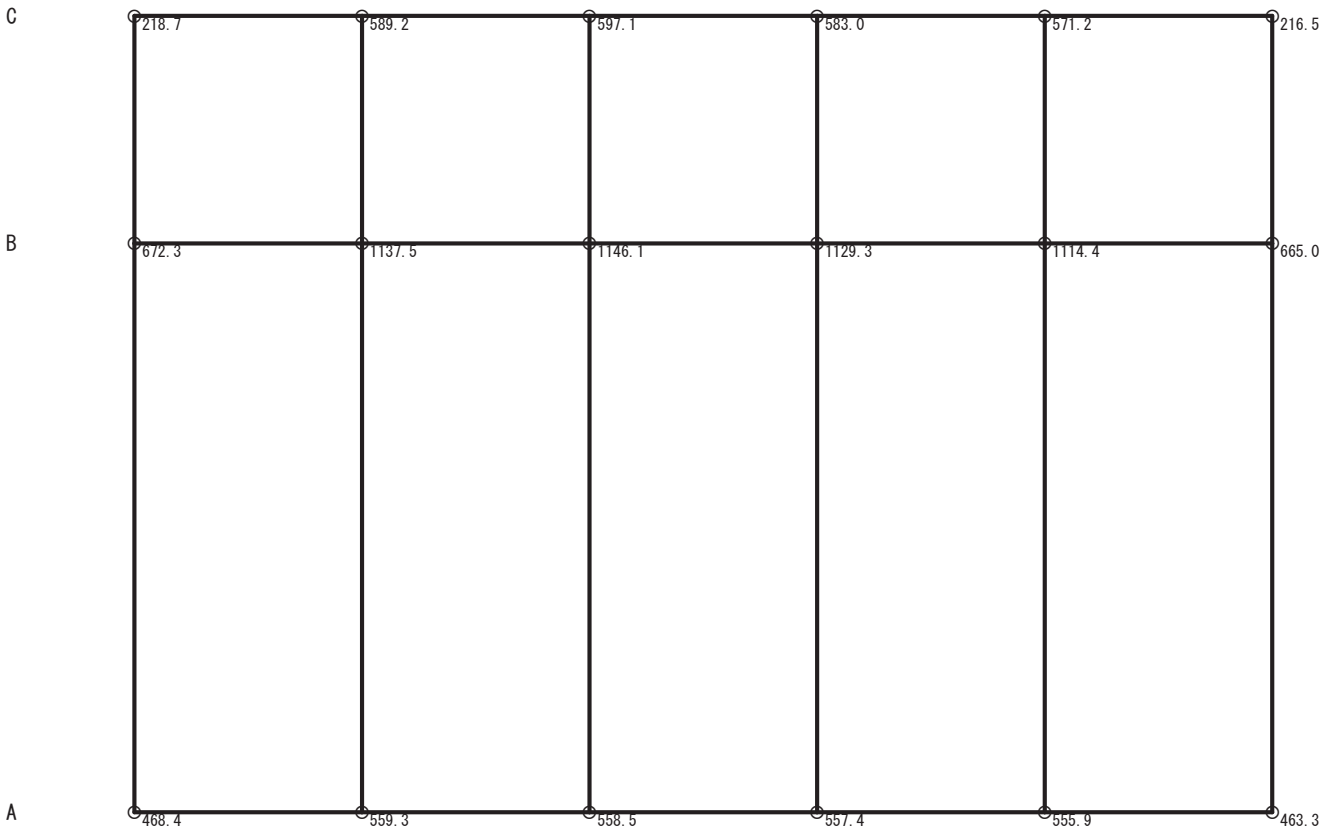


3F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1344.76	(11.4)	1344.76	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2241.45	(19.0)	2241.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2269.74	(19.2)	2269.74	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2301.68	(19.5)	2301.68	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2285.94	(19.4)	2285.94	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1359.44	(11.5)	1359.44	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11803.01	(100.0)	11803.01	0.00	(100.0)	(0.0)

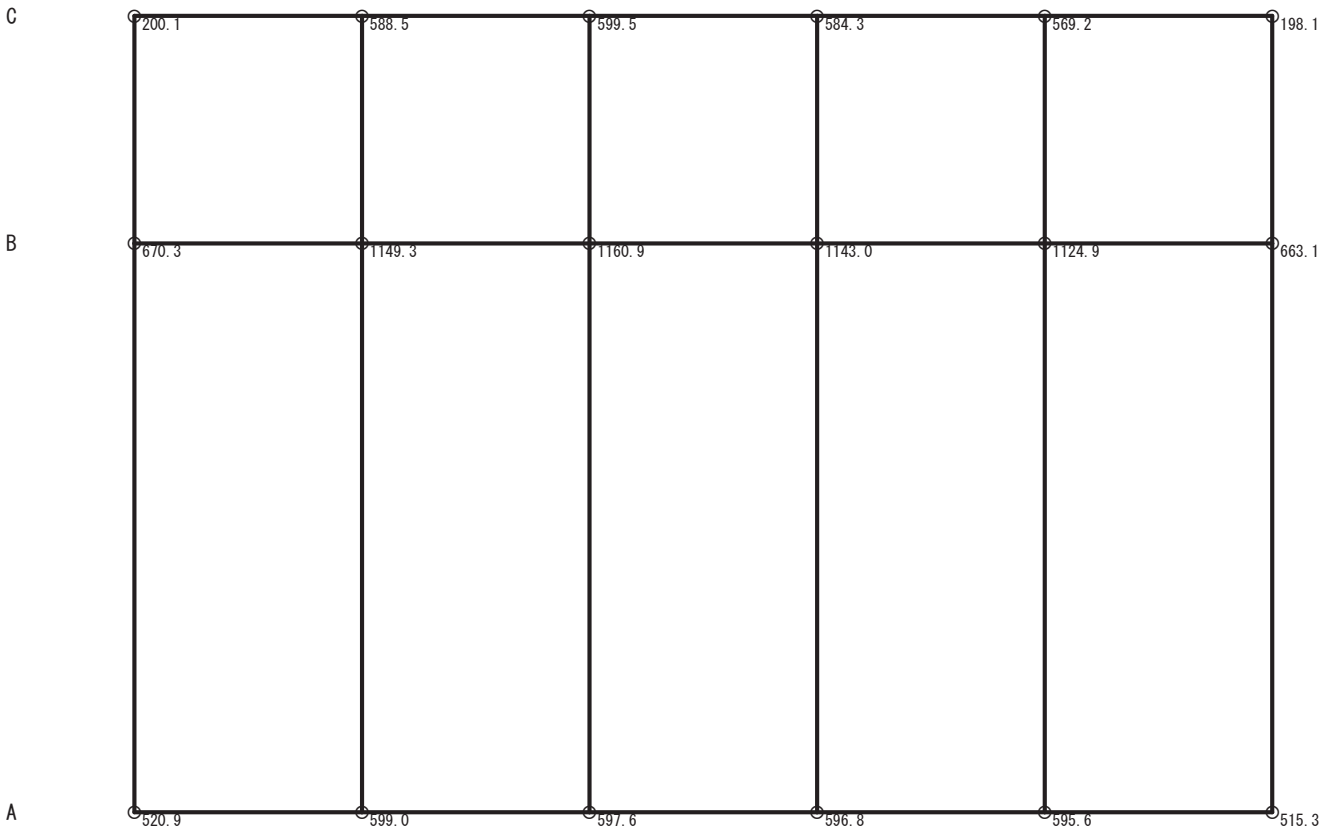

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1376.40	(11.4)	1376.40	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2289.72	(19.0)	2289.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2324.08	(19.2)	2324.08	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2357.99	(19.5)	2357.99	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2336.80	(19.4)	2336.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1391.29	(11.5)	1391.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12076.28	(100.0)	12076.28	0.00	(100.0)	(0.0)

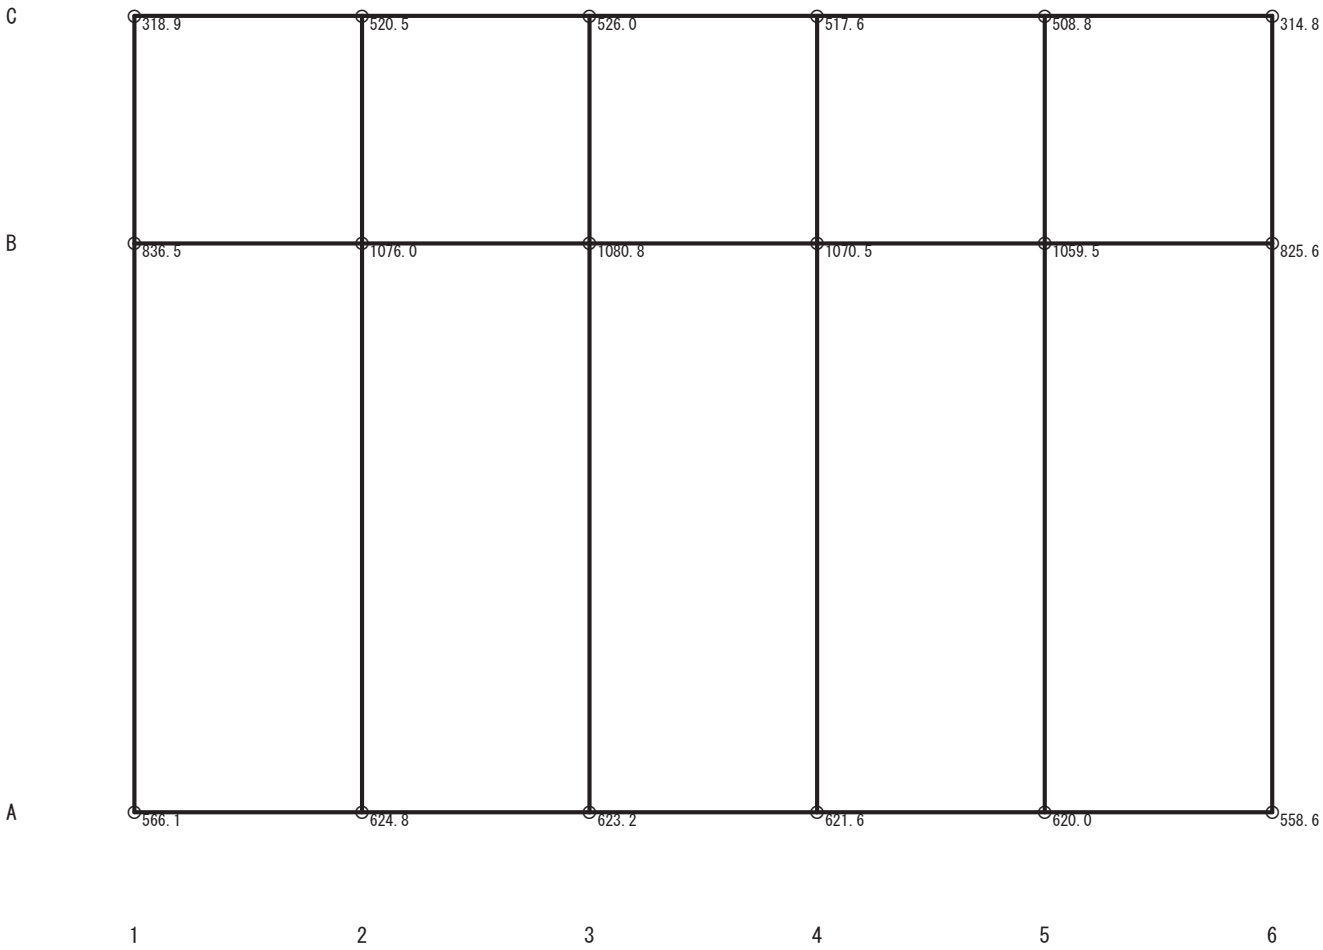

1F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1698.99	(13.8)	1698.99	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2188.24	(17.8)	2188.24	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2209.73	(18.0)	2209.73	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2229.93	(18.2)	2229.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2221.39	(18.1)	2221.39	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1721.51	(14.0)	1721.51	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12269.79	(100.0)	12269.79	0.00	(100.0)	(0.0)


＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(正加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2806.29	2806.29	(100.0)	0.00	(0.0)	2806.29	0.00	2806.29
13F	4245.32	4245.32	(100.0)	0.00	(0.0)	4245.32	0.00	4245.32
12F	5466.72	5466.72	(100.0)	0.00	(0.0)	5466.72	0.00	5466.72
11F	6558.71	6558.71	(100.0)	0.00	(0.0)	6558.71	0.00	6558.71
10F	7534.45	7534.45	(100.0)	0.00	(0.0)	7534.45	0.00	7534.45
9F	8403.69	8403.69	(100.0)	0.00	(0.0)	8403.69	0.00	8403.69
8F	9188.53	9188.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9188.53	0.00	9188.53
7F	9883.77	9883.77	(100.0)	0.00	(0.0)	9883.77	0.00	9883.77
6F	10488.85	10488.85	(100.0)	0.00	(0.0)	10488.85	0.00	10488.85
5F	11007.16	11007.16	(100.0)	0.00	(0.0)	11007.16	0.00	11007.16
4F	11445.73	11445.73	(100.0)	0.00	(0.0)	11445.73	0.00	11445.73
3F	11803.01	11803.01	(100.0)	0.00	(0.0)	11803.01	0.00	11803.01
2F	12076.28	12076.28	(100.0)	0.00	(0.0)	12076.28	0.00	12076.28
1F	12269.79	12269.79	(100.0)	0.00	(0.0)	12269.79	0.00	12269.79

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（正加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	0.9695	400.0	1/412
13F	A	1	1.3697	400.0	1/292
12F	A	1	1.5789	400.0	1/253
11F	A	1	1.5731	400.0	1/254
10F	A	1	1.7250	400.0	1/231
9F	A	1	1.7734	400.0	1/225
8F	A	1	1.5132	400.0	1/264
7F	A	1	1.5620	400.0	1/256
6F	A	1	1.6069	400.0	1/248
5F	A	1	1.6119	400.0	1/248
4F	A	1	1.4521	400.0	1/275
3F	A	1	1.4169	400.0	1/282
2F	A	1	1.2780	400.0	1/313
1F	A	1	0.7548	400.0	1/529

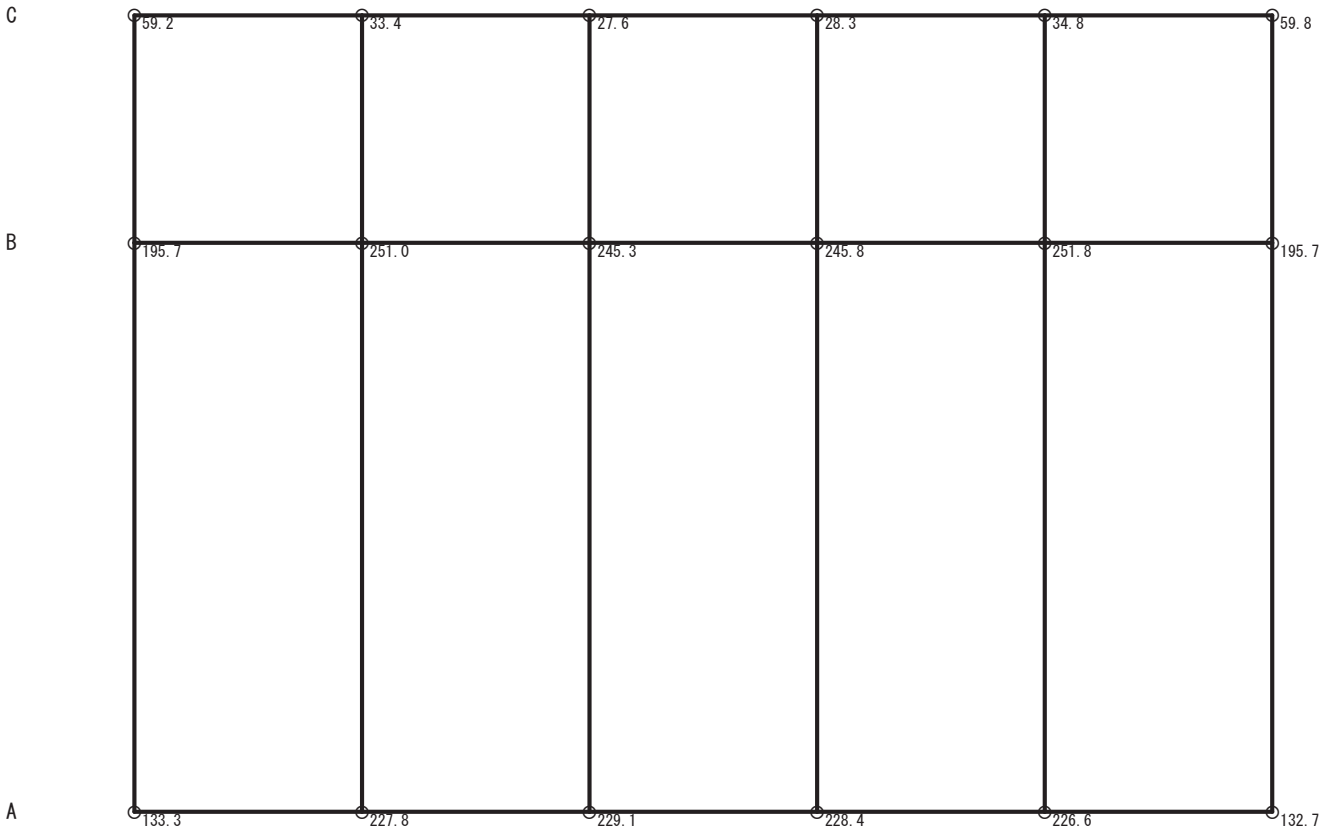


14F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	388.18	(13.8)	388.18	0.00	(100.0)	(0.0)
5	513.21	(18.3)	513.21	0.00	(100.0)	(0.0)
4	502.52	(17.9)	502.52	0.00	(100.0)	(0.0)
3	501.99	(17.9)	501.99	0.00	(100.0)	(0.0)
2	512.19	(18.3)	512.19	0.00	(100.0)	(0.0)
1	388.19	(13.8)	388.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2806.29	(100.0)	2806.29	0.00	(100.0)	(0.0)

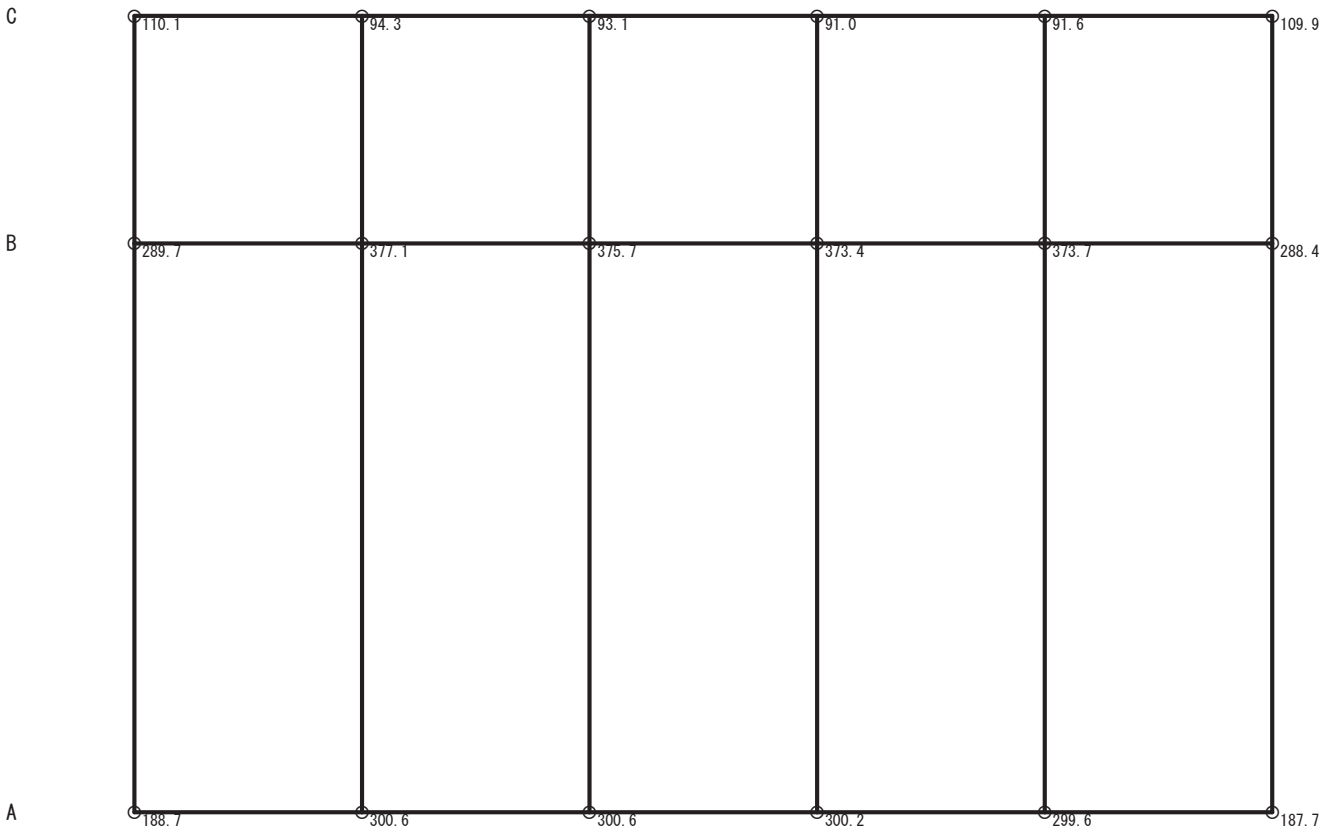


13F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	585.99	(13.8)	585.99	0.00	(100.0)	(0.0)
5	764.85	(18.0)	764.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	764.58	(18.0)	764.58	0.00	(100.0)	(0.0)
3	769.45	(18.1)	769.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	771.96	(18.2)	771.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	588.49	(13.9)	588.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4245.32	(100.0)	4245.32	0.00	(100.0)	(0.0)

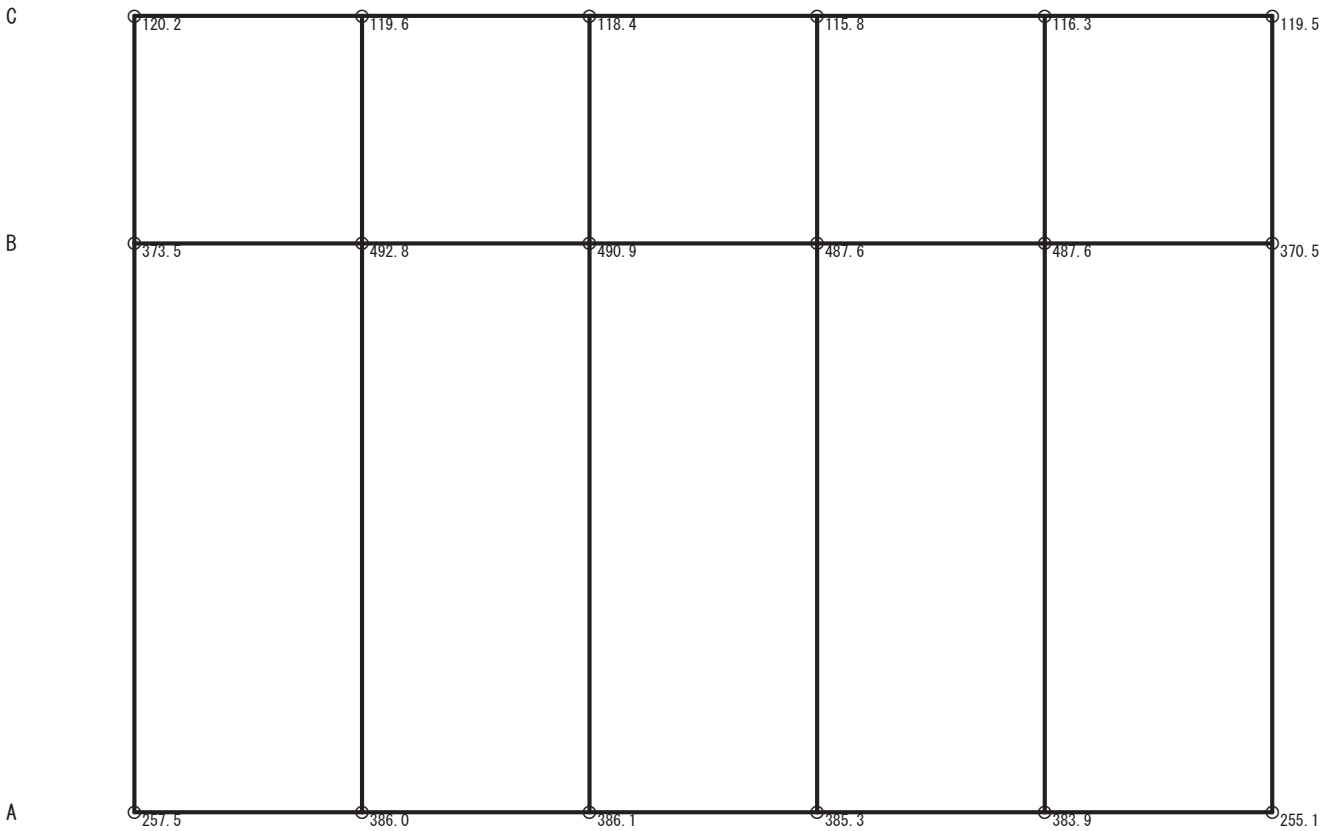


12F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	745.15	(13.6)	745.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	987.87	(18.1)	987.87	0.00	(100.0)	(0.0)
4	988.69	(18.1)	988.69	0.00	(100.0)	(0.0)
3	995.36	(18.2)	995.36	0.00	(100.0)	(0.0)
2	998.44	(18.3)	998.44	0.00	(100.0)	(0.0)
1	751.21	(13.7)	751.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5466.72	(100.0)	5466.72	0.00	(100.0)	(0.0)

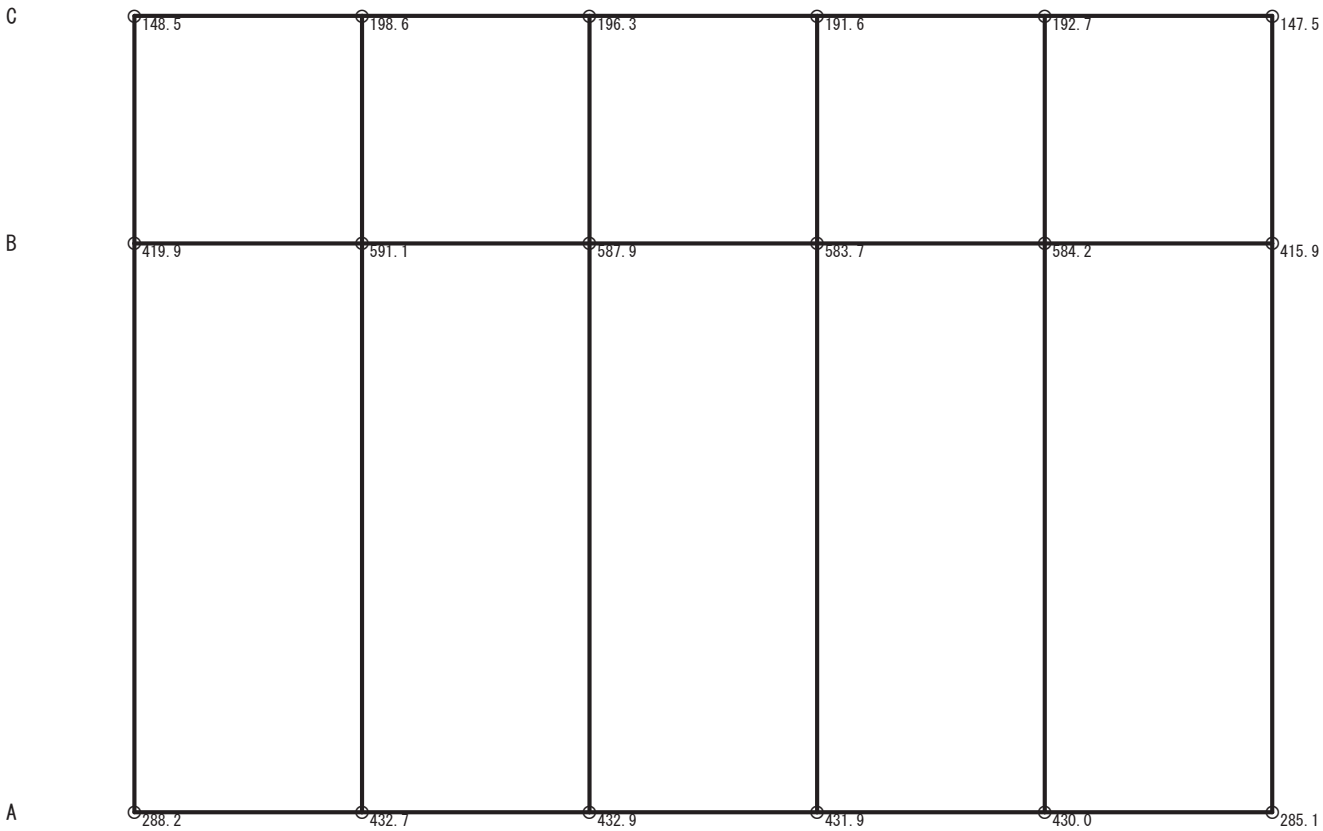


11F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	848.52	(12.9)	848.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1206.90	(18.4)	1206.90	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1207.17	(18.4)	1207.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1217.18	(18.6)	1217.18	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1222.35	(18.6)	1222.35	0.00	(100.0)	(0.0)
1	856.59	(13.1)	856.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6558.71	(100.0)	6558.71	0.00	(100.0)	(0.0)

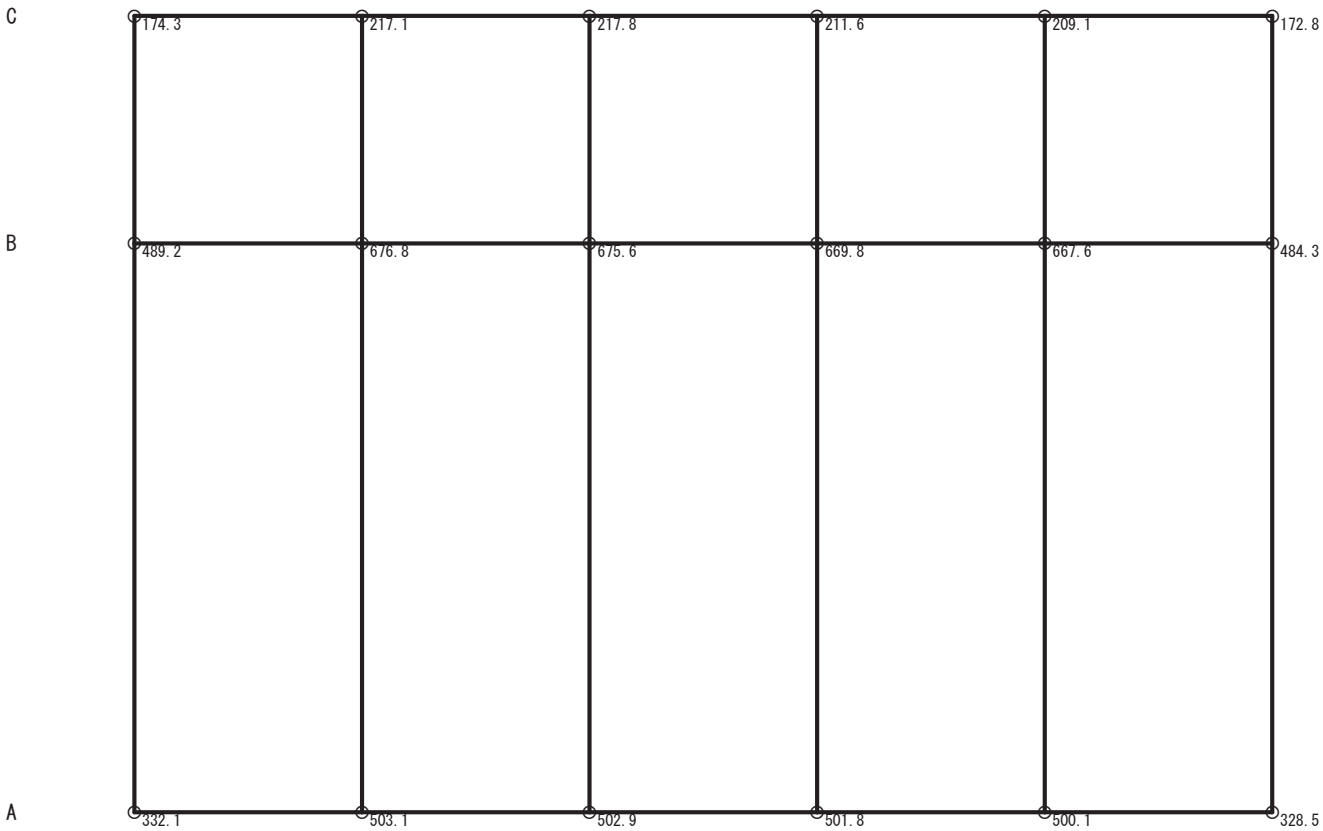


10F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	985.55	(13.1)	985.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1376.82	(18.3)	1376.82	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1383.20	(18.4)	1383.20	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1396.32	(18.5)	1396.32	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1397.00	(18.5)	1397.00	0.00	(100.0)	(0.0)
1	995.57	(13.2)	995.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7534.45	(100.0)	7534.45	0.00	(100.0)	(0.0)

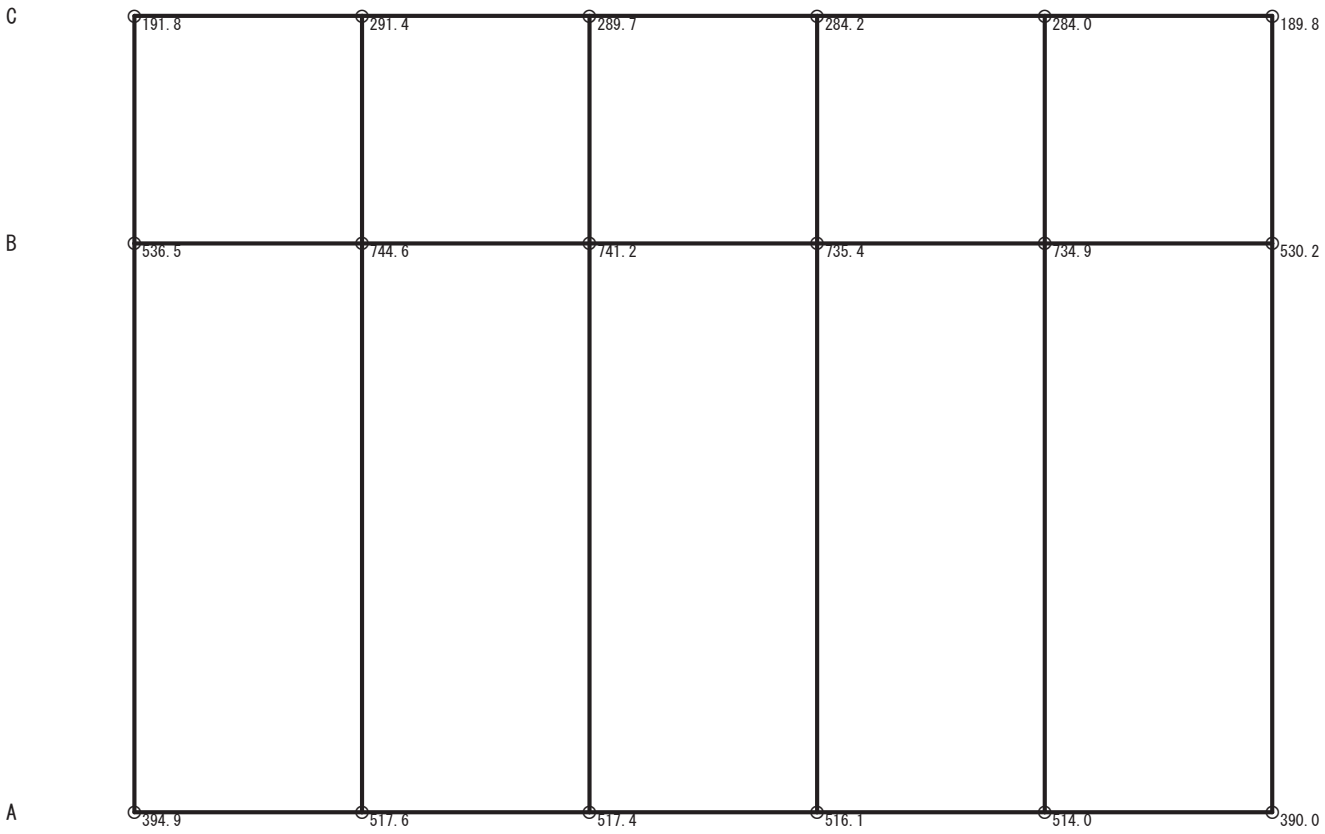


9F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1109.98	(13.2)	1109.98	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1532.91	(18.2)	1532.91	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1535.70	(18.3)	1535.70	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1548.26	(18.4)	1548.26	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1553.62	(18.5)	1553.62	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1123.22	(13.4)	1123.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8403.69	(100.0)	8403.69	0.00	(100.0)	(0.0)

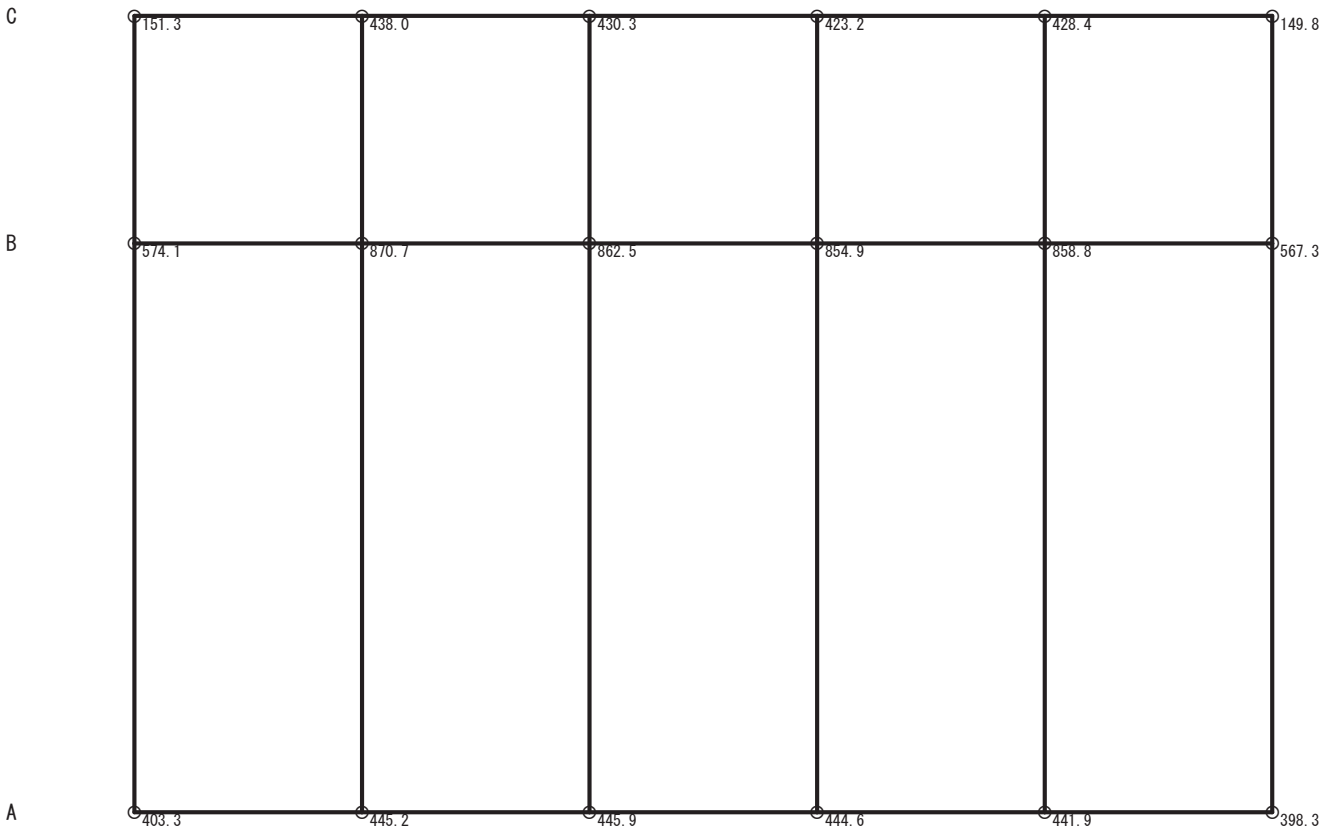


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1115.43	(12.1)	1115.43	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1729.19	(18.8)	1729.19	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1722.71	(18.7)	1722.71	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1738.67	(18.9)	1738.67	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1753.80	(19.1)	1753.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1128.73	(12.3)	1128.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9188.53	(100.0)	9188.53	0.00	(100.0)	(0.0)

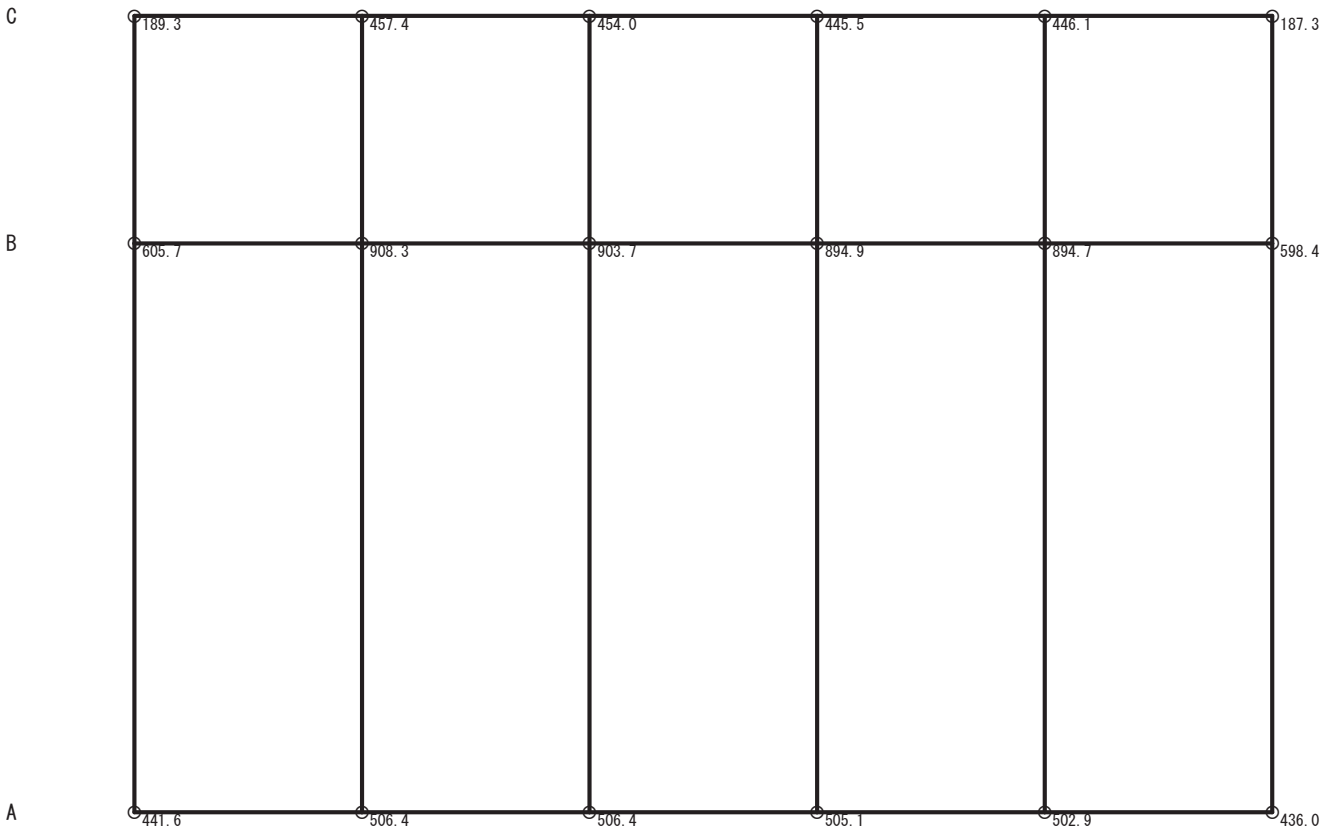


7F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1221.77	(12.4)	1221.77	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1843.61	(18.7)	1843.61	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1845.53	(18.7)	1845.53	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1864.13	(18.9)	1864.13	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1872.16	(18.9)	1872.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1236.57	(12.5)	1236.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9883.77	(100.0)	9883.77	0.00	(100.0)	(0.0)

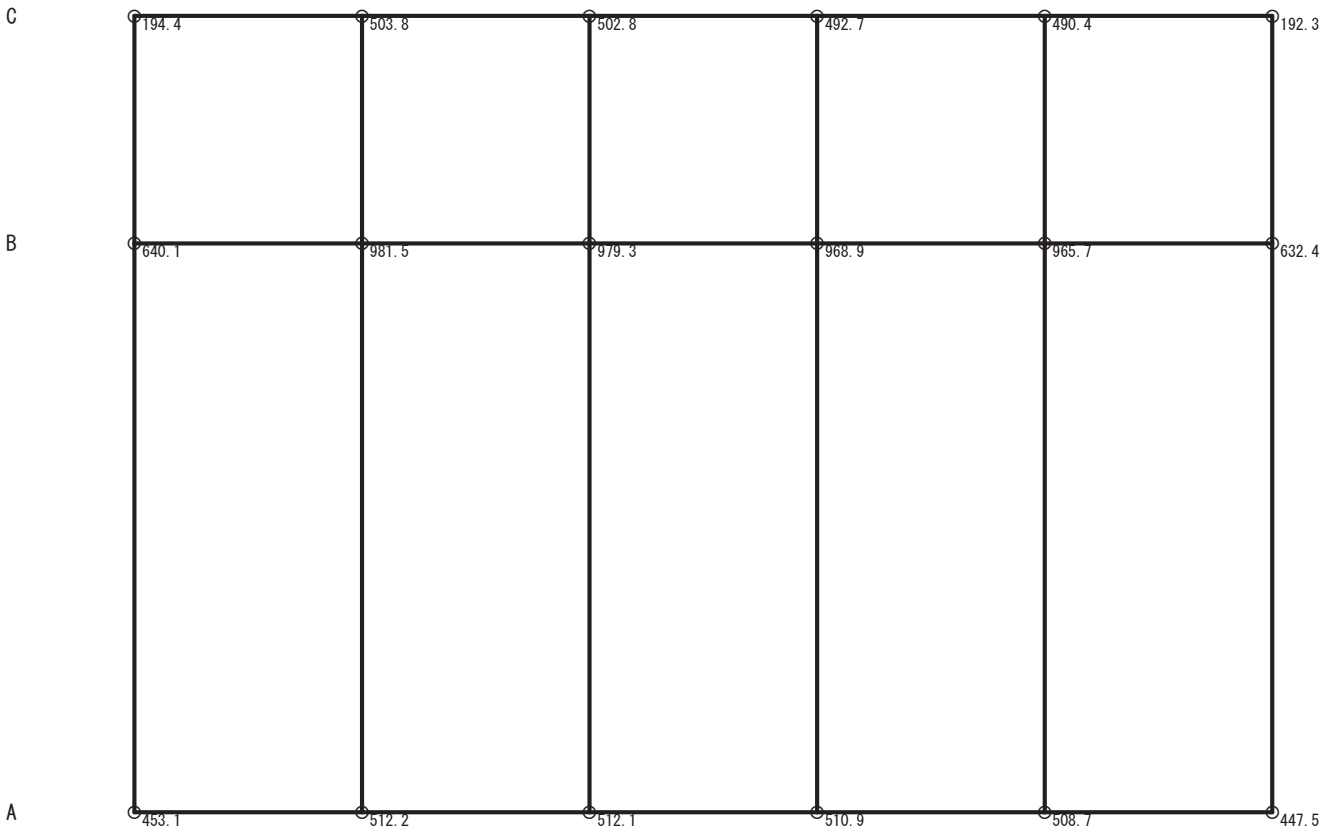


6F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1272.19	(12.1)	1272.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1964.87	(18.7)	1964.87	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1972.53	(18.8)	1972.53	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1994.23	(19.0)	1994.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1997.50	(19.0)	1997.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1287.54	(12.3)	1287.54	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10488.85	(100.0)	10488.85	0.00	(100.0)	(0.0)

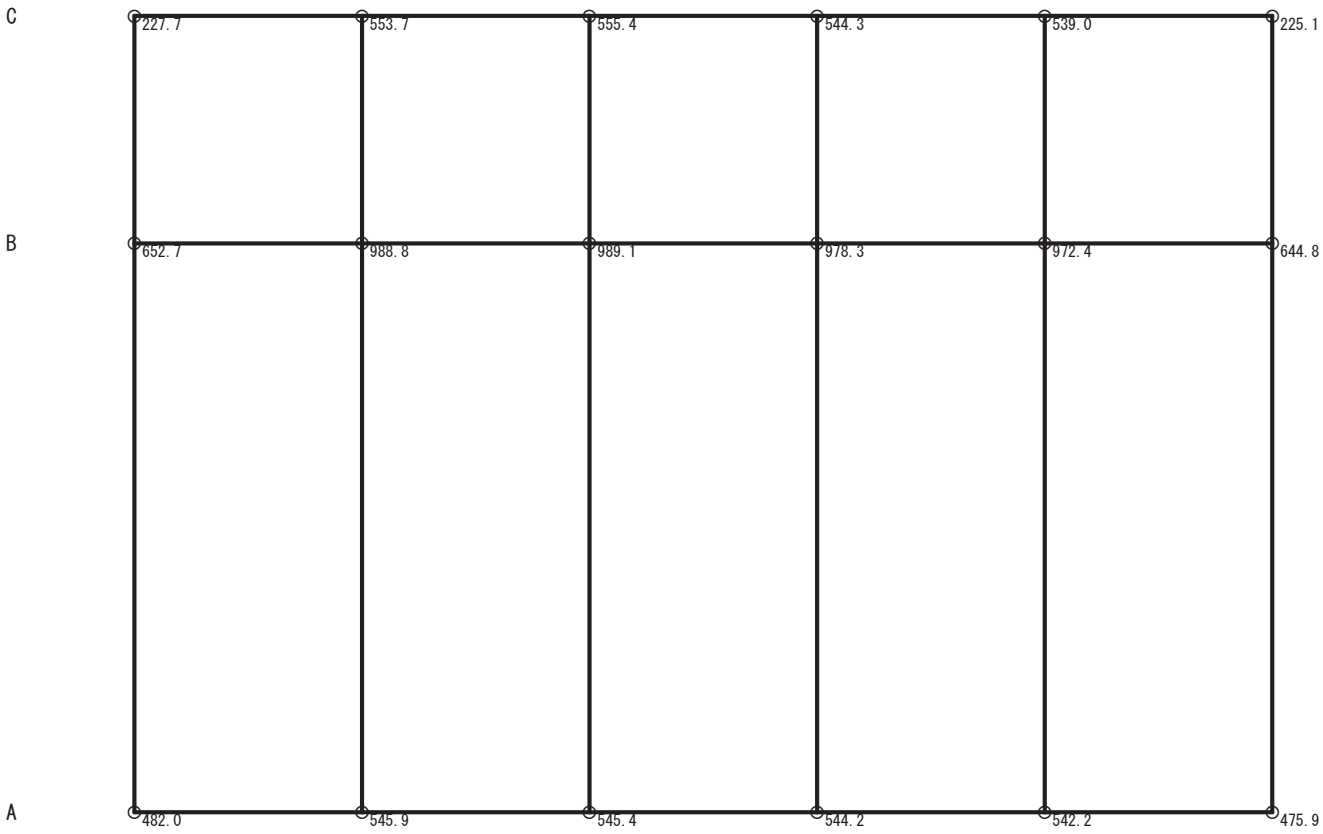


5F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1345.93	(12.2)	1345.93	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2053.60	(18.7)	2053.60	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2066.83	(18.8)	2066.83	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2089.97	(19.0)	2089.97	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2088.42	(19.0)	2088.42	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1362.40	(12.4)	1362.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11007.16	(100.0)	11007.16	0.00	(100.0)	(0.0)

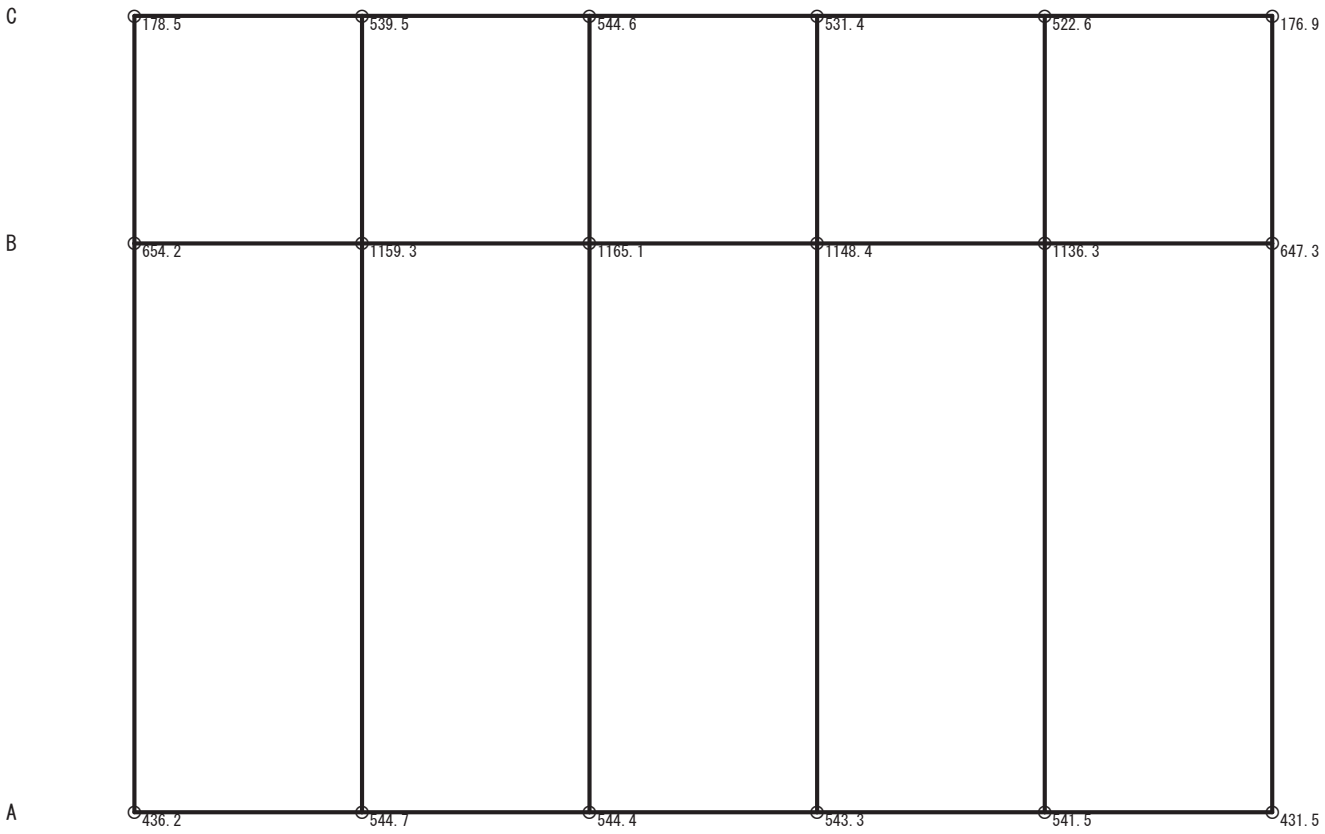


4F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1255.62	(11.0)	1255.62	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2200.50	(19.2)	2200.50	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2223.11	(19.4)	2223.11	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2254.04	(19.7)	2254.04	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2243.52	(19.6)	2243.52	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1268.94	(11.1)	1268.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11445.73	(100.0)	11445.73	0.00	(100.0)	(0.0)

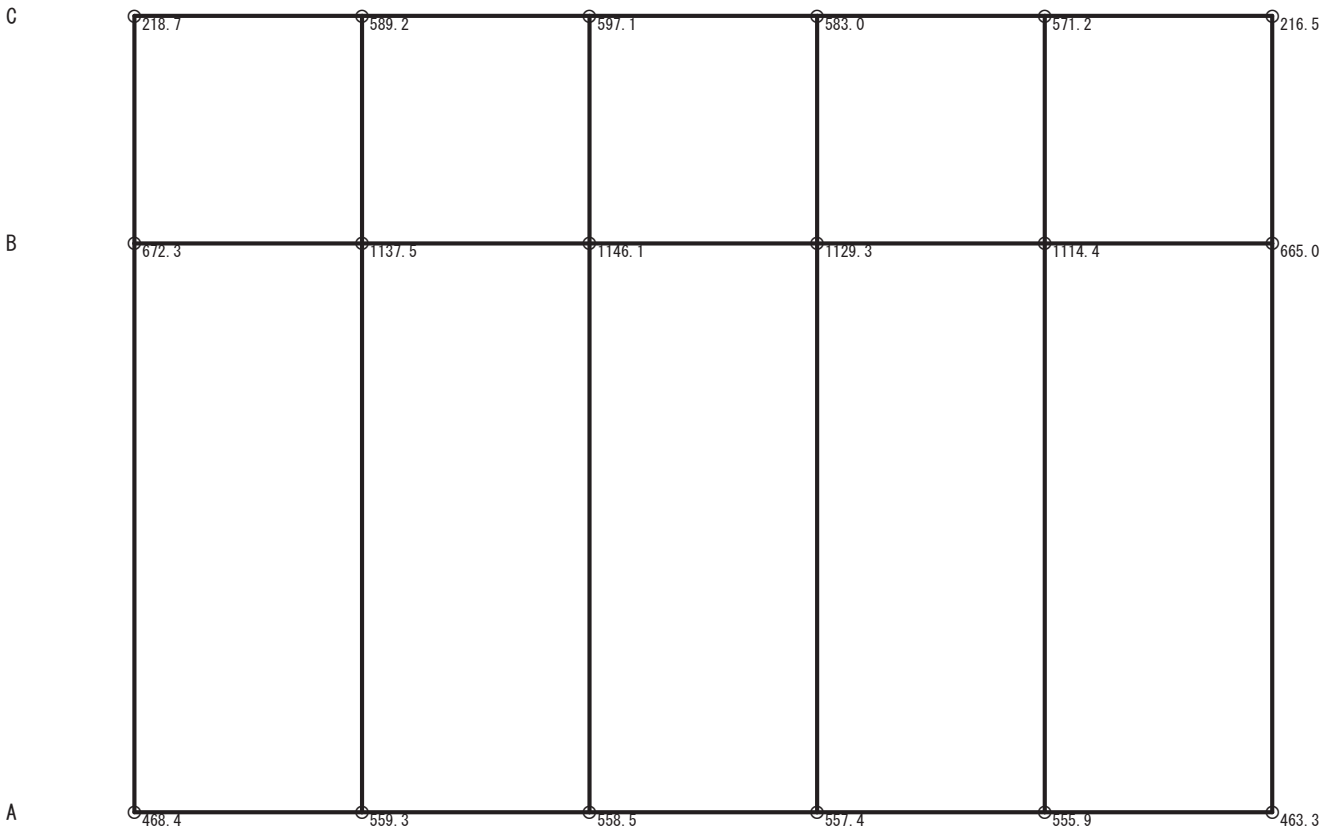


3F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1344.76	(11.4)	1344.76	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2241.45	(19.0)	2241.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2269.74	(19.2)	2269.74	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2301.68	(19.5)	2301.68	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2285.94	(19.4)	2285.94	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1359.44	(11.5)	1359.44	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11803.01	(100.0)	11803.01	0.00	(100.0)	(0.0)

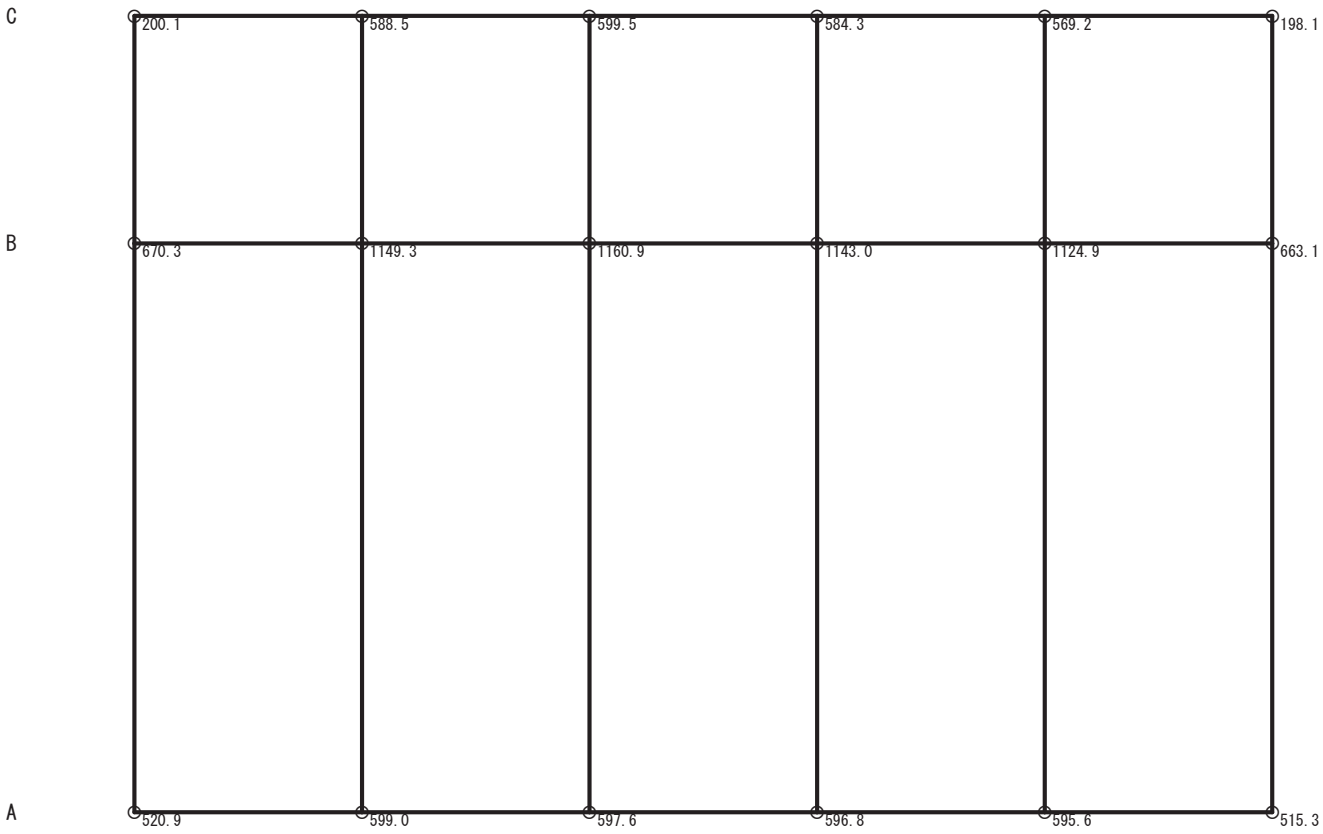

2F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1376.40	(11.4)	1376.40	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2289.72	(19.0)	2289.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2324.08	(19.2)	2324.08	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2357.99	(19.5)	2357.99	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2336.80	(19.4)	2336.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1391.29	(11.5)	1391.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12076.28	(100.0)	12076.28	0.00	(100.0)	(0.0)

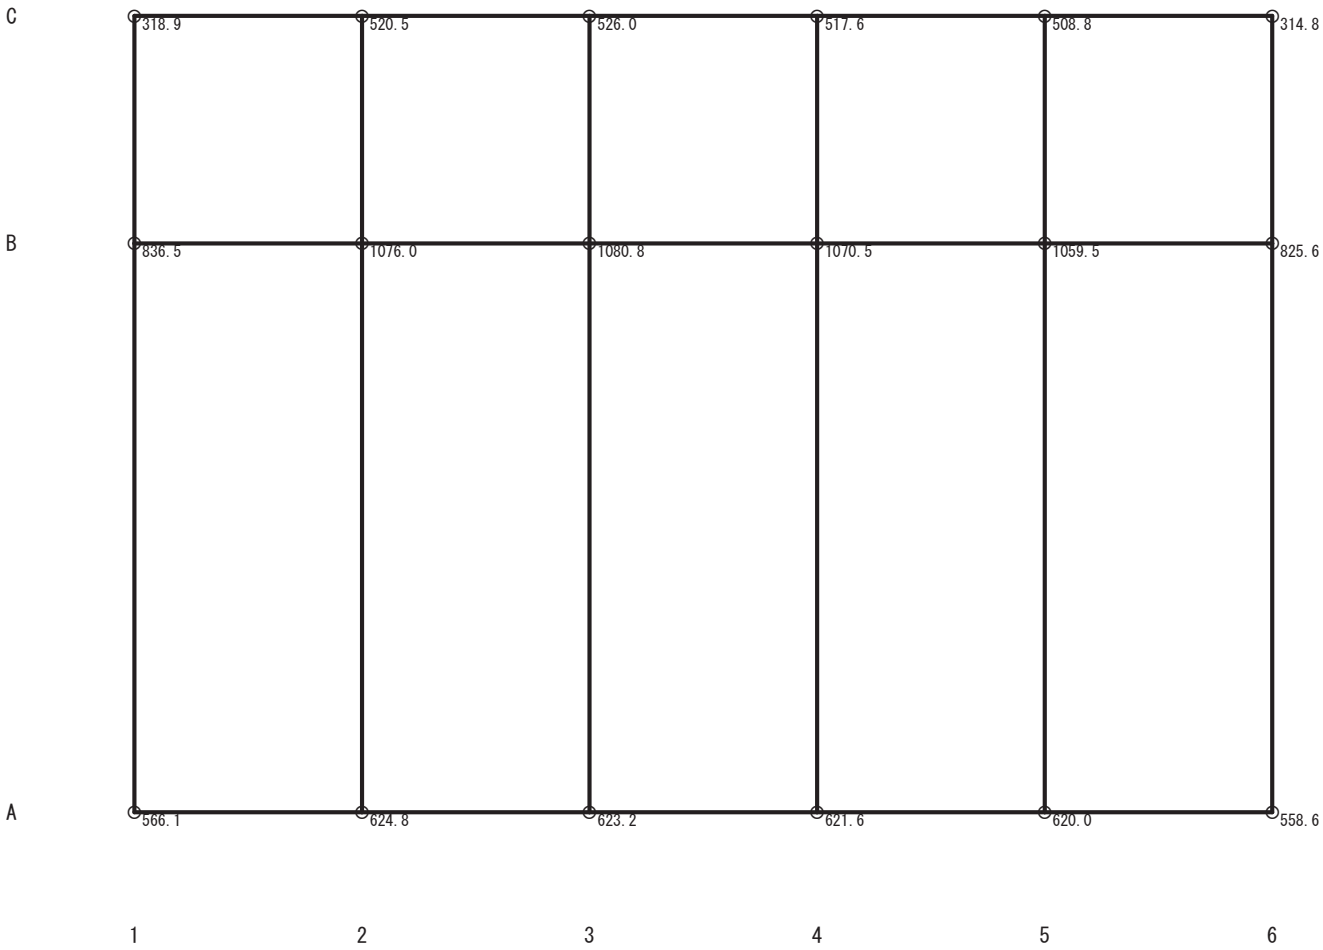

1F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1698.99	(13.8)	1698.99	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2188.24	(17.8)	2188.24	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2209.73	(18.0)	2209.73	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2229.93	(18.2)	2229.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2221.39	(18.1)	2221.39	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1721.51	(14.0)	1721.51	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12269.79	(100.0)	12269.79	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2806.29	2806.29	(100.0)	0.00	(0.0)	2806.29	0.00	2806.29
13F	4245.32	4245.32	(100.0)	0.00	(0.0)	4245.32	0.00	4245.32
12F	5466.72	5466.72	(100.0)	0.00	(0.0)	5466.72	0.00	5466.72
11F	6558.71	6558.71	(100.0)	0.00	(0.0)	6558.71	0.00	6558.71
10F	7534.45	7534.45	(100.0)	0.00	(0.0)	7534.45	0.00	7534.45
9F	8403.69	8403.69	(100.0)	0.00	(0.0)	8403.69	0.00	8403.69
8F	9188.53	9188.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9188.53	0.00	9188.53
7F	9883.77	9883.77	(100.0)	0.00	(0.0)	9883.77	0.00	9883.77
6F	10488.85	10488.85	(100.0)	0.00	(0.0)	10488.85	0.00	10488.85
5F	11007.16	11007.16	(100.0)	0.00	(0.0)	11007.16	0.00	11007.16
4F	11445.73	11445.73	(100.0)	0.00	(0.0)	11445.73	0.00	11445.73
3F	11803.01	11803.01	(100.0)	0.00	(0.0)	11803.01	0.00	11803.01
2F	12076.28	12076.28	(100.0)	0.00	(0.0)	12076.28	0.00	12076.28
1F	12269.79	12269.79	(100.0)	0.00	(0.0)	12269.79	0.00	12269.79

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉(負加力)

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	0.9695	400.0	1/412
13F	A	1	1.3697	400.0	1/292
12F	A	1	1.5789	400.0	1/253
11F	A	1	1.5731	400.0	1/254
10F	A	1	1.7250	400.0	1/231
9F	A	1	1.7734	400.0	1/225
8F	A	1	1.5132	400.0	1/264
7F	A	1	1.5620	400.0	1/256
6F	A	1	1.6069	400.0	1/248
5F	A	1	1.6119	400.0	1/248
4F	A	1	1.4521	400.0	1/275
3F	A	1	1.4169	400.0	1/282
2F	A	1	1.2780	400.0	1/313
1F	A	1	0.7548	400.0	1/529


A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の (DL+LLE) の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

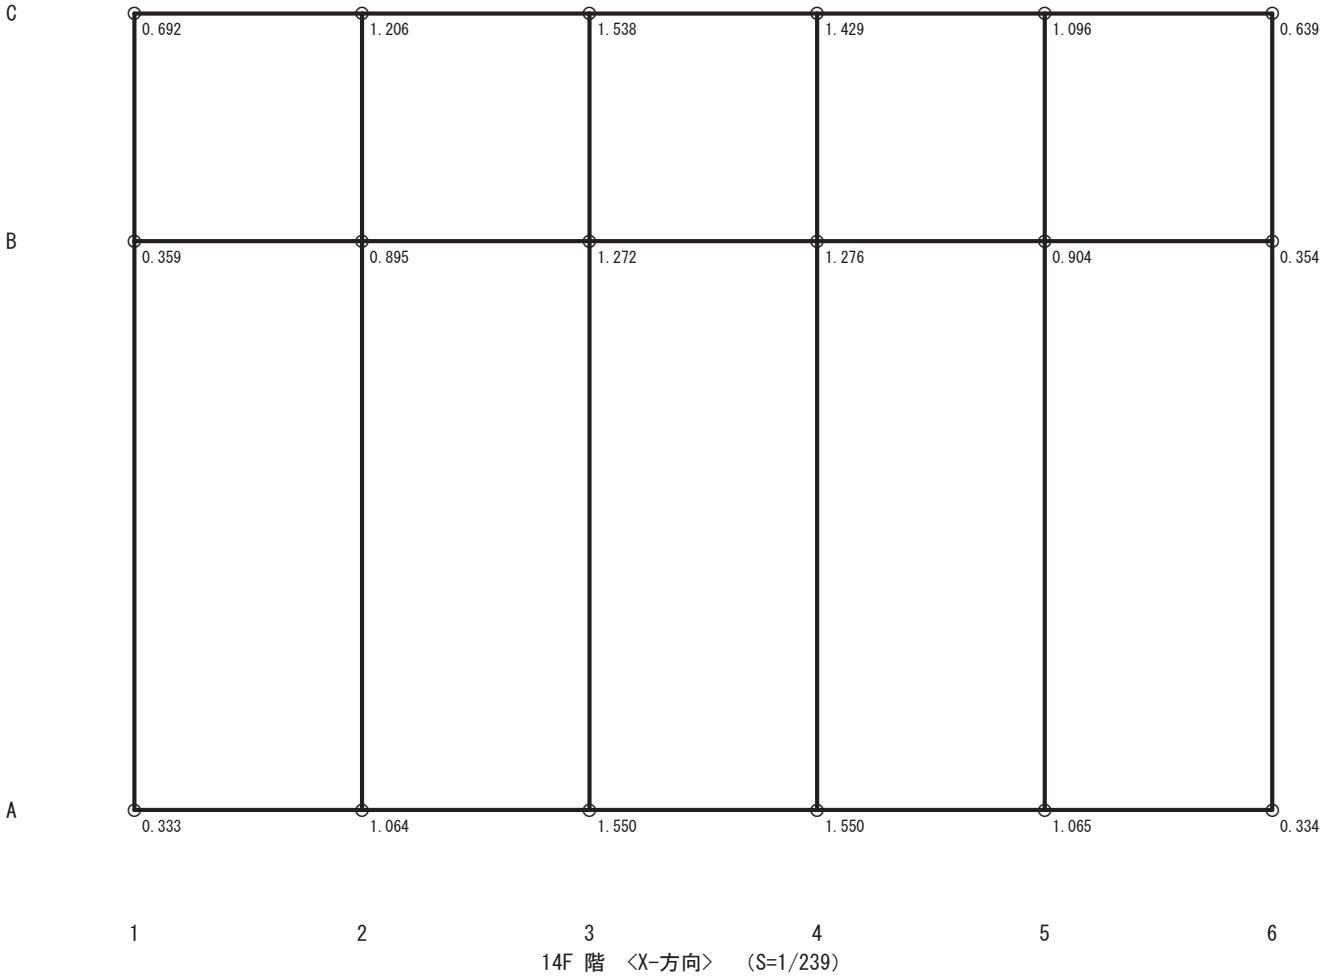


14F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

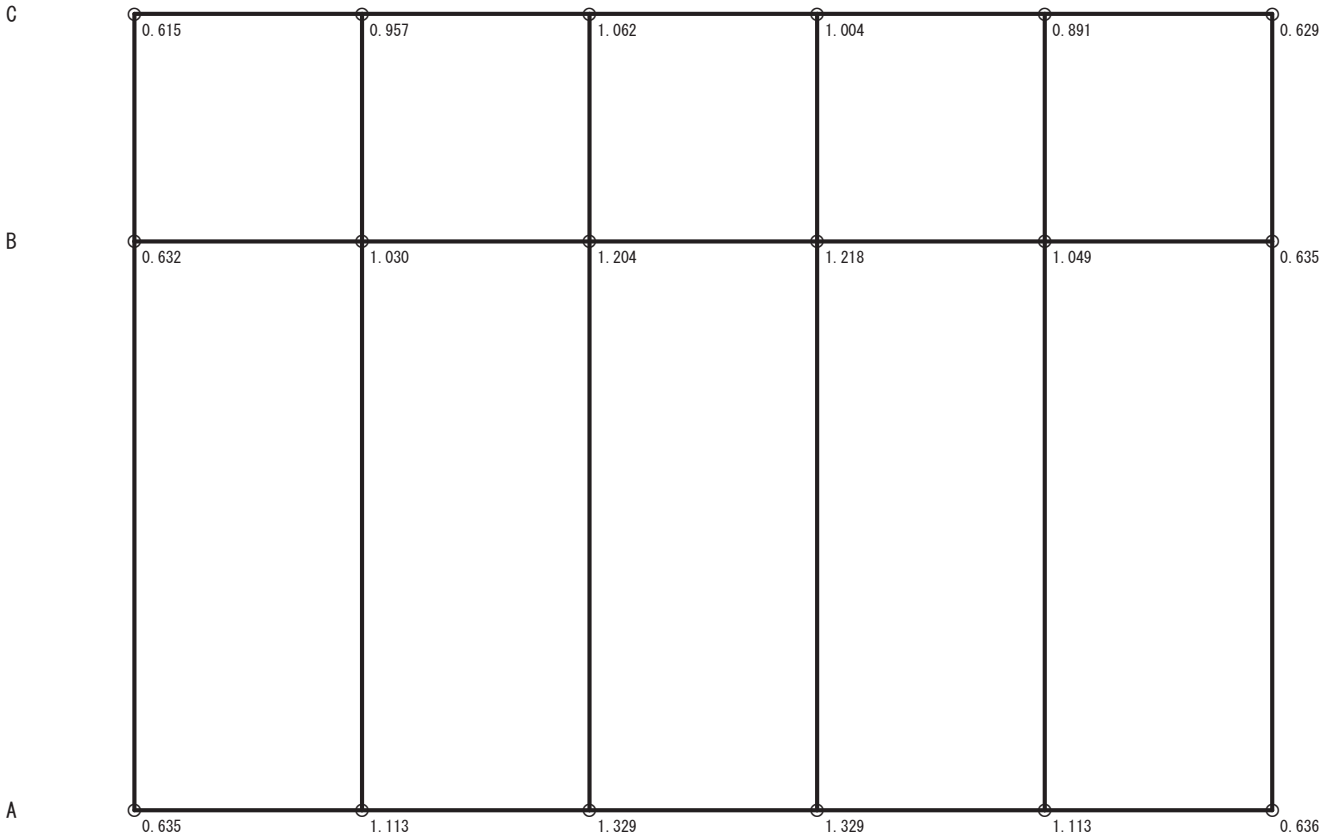


13F 階　<X-方向>　(S=1/239)

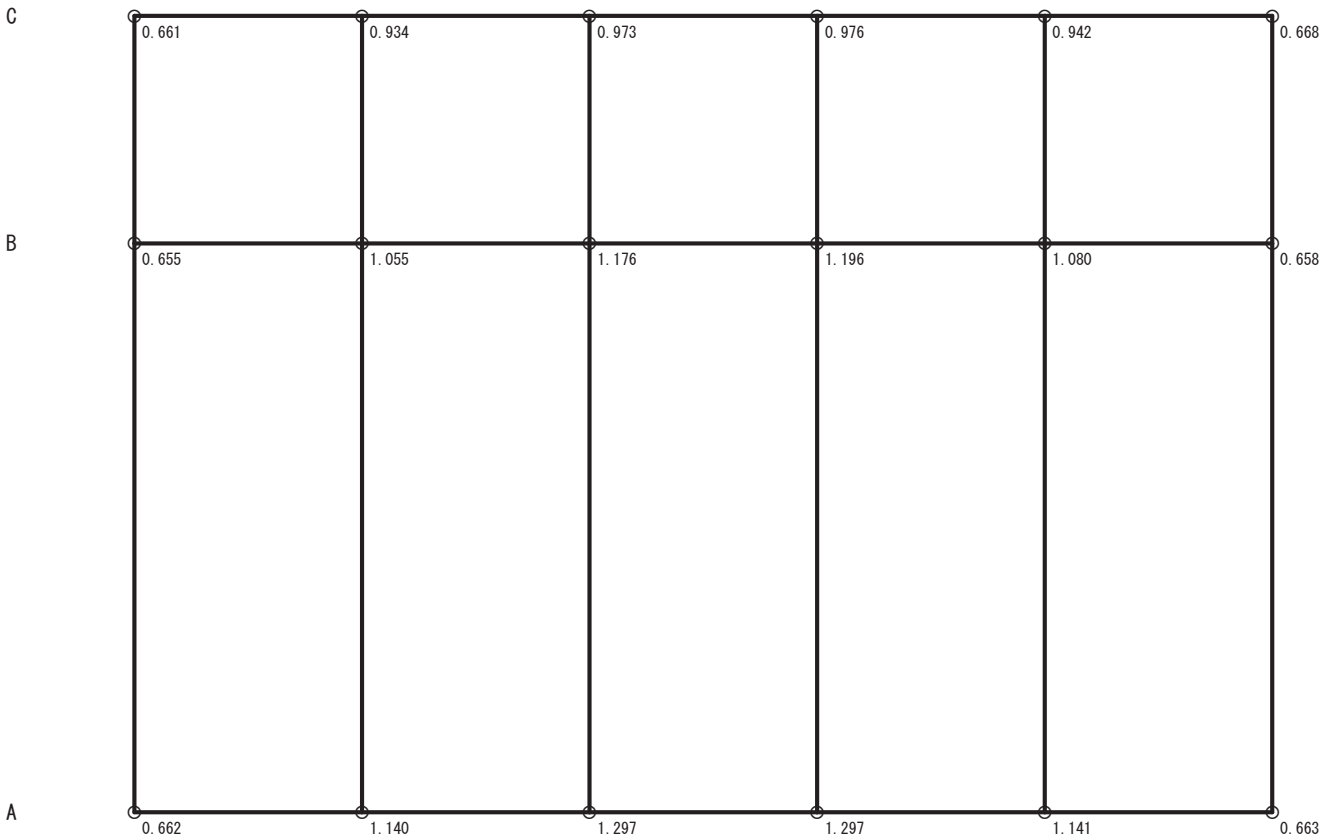


12F 階　<X-方向>　(S=1/239)

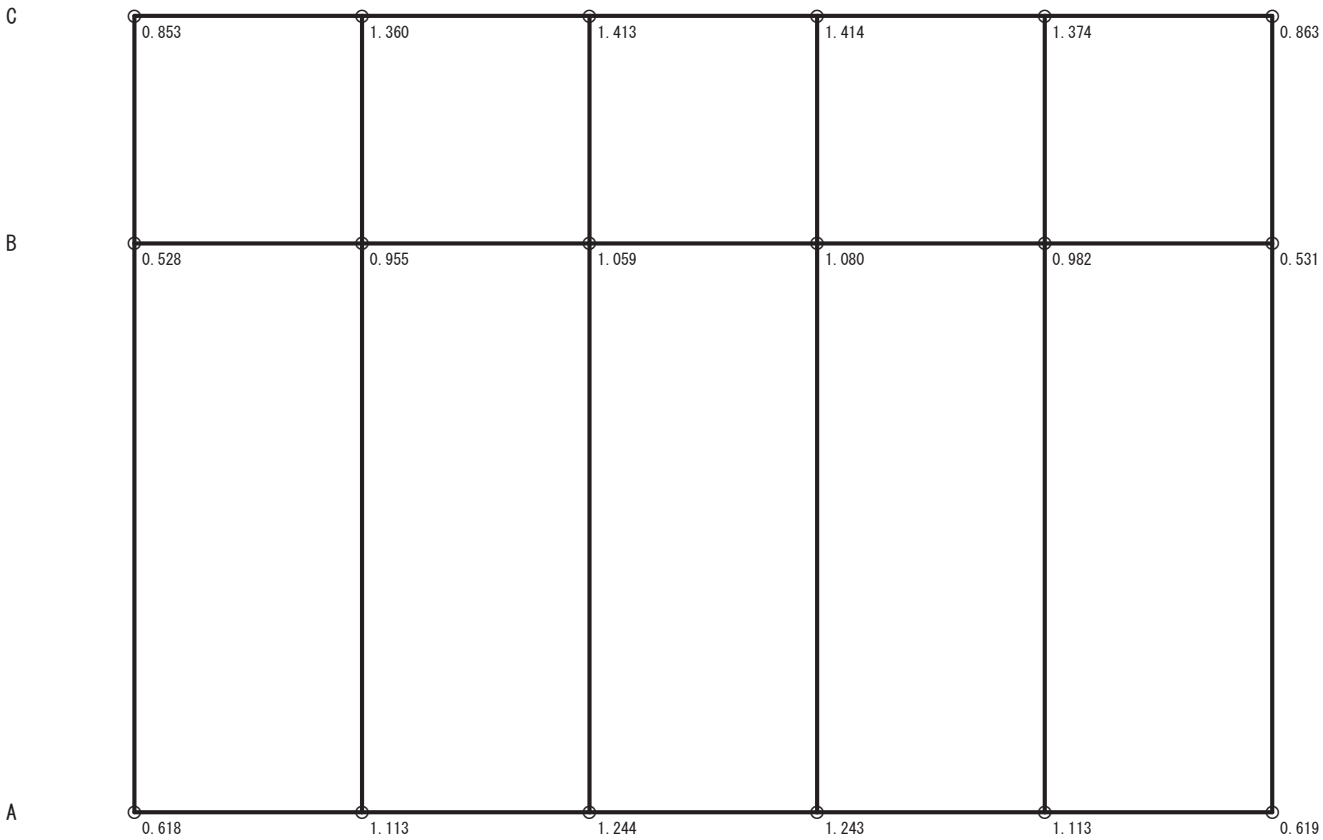


11F 階　<X-方向>　(S=1/239)

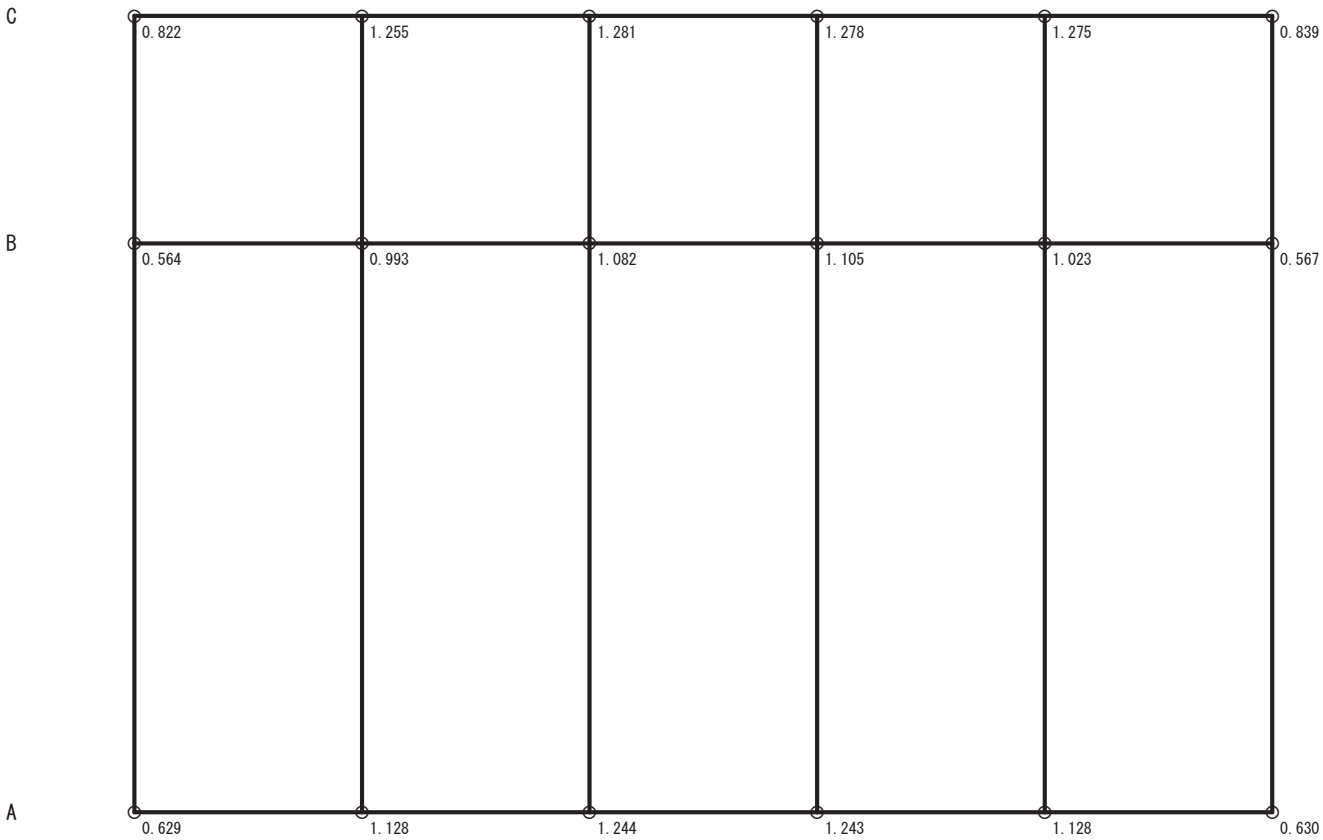


10F 階　<X-方向>　(S=1/239)

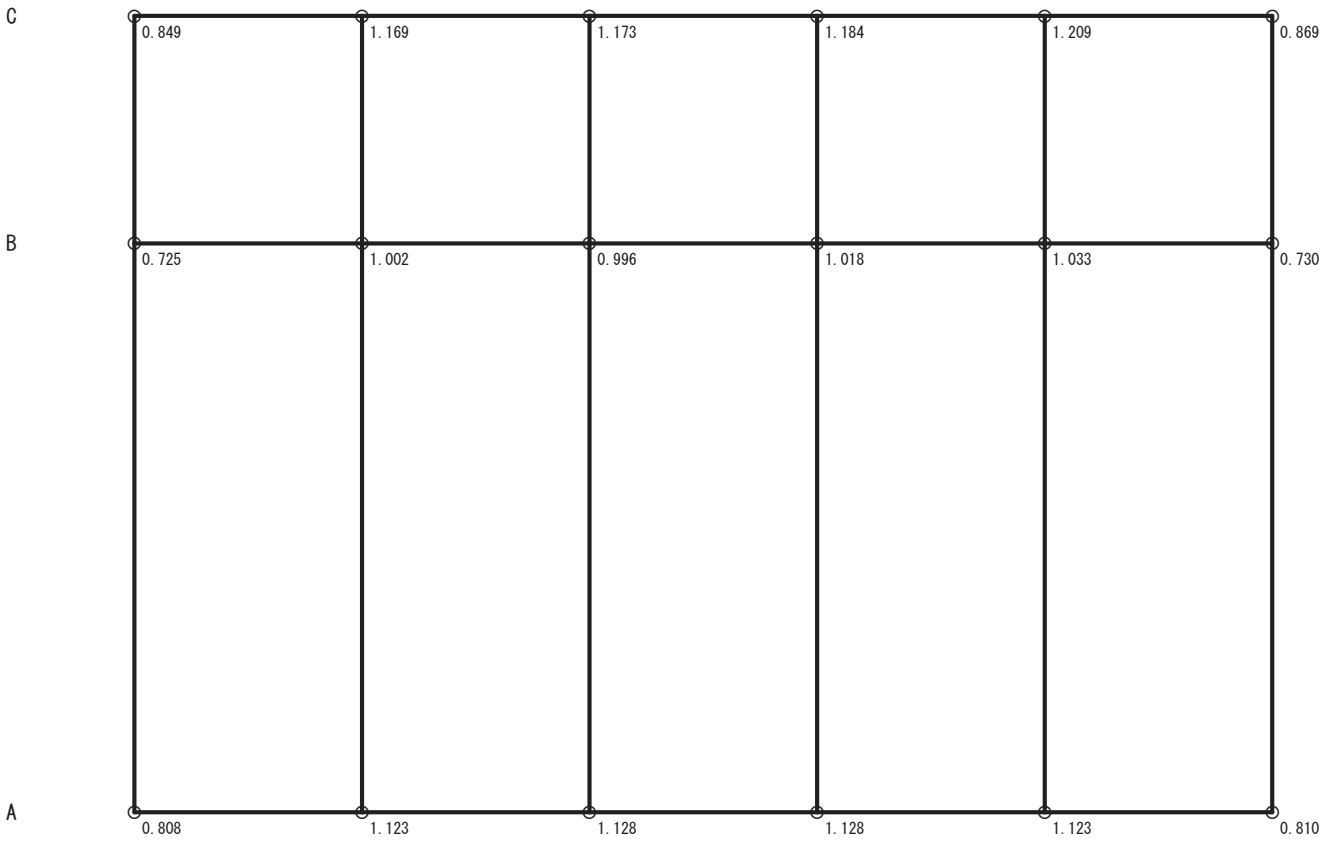


9F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

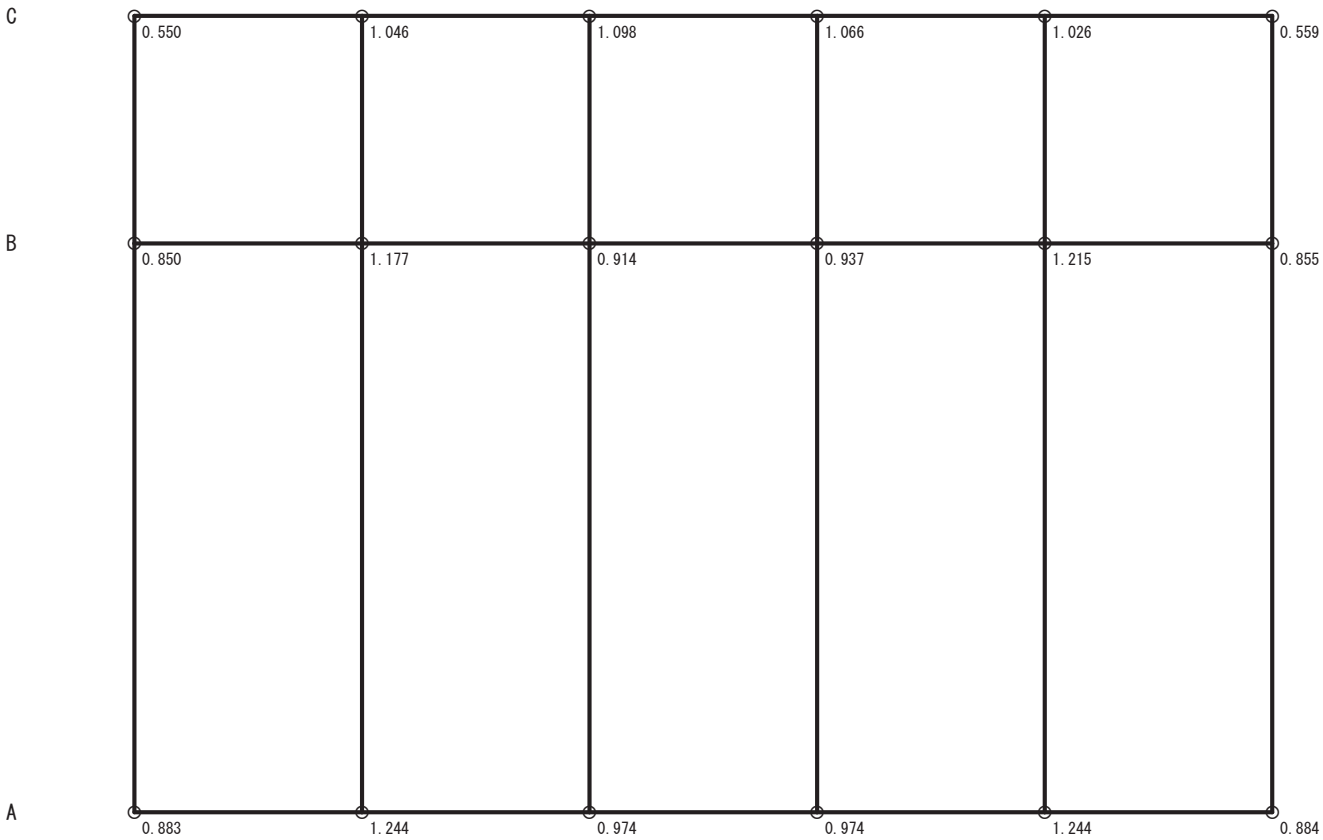


8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

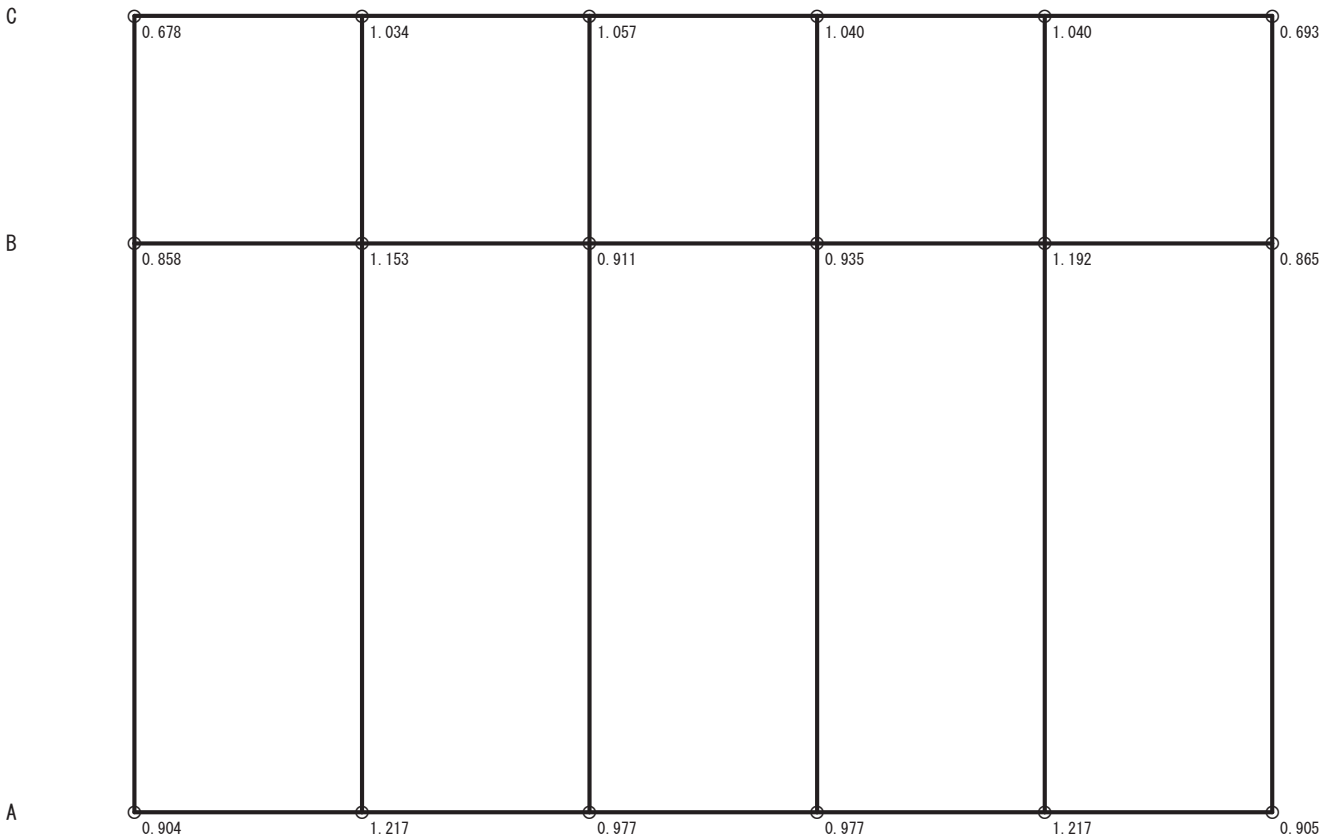


7F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

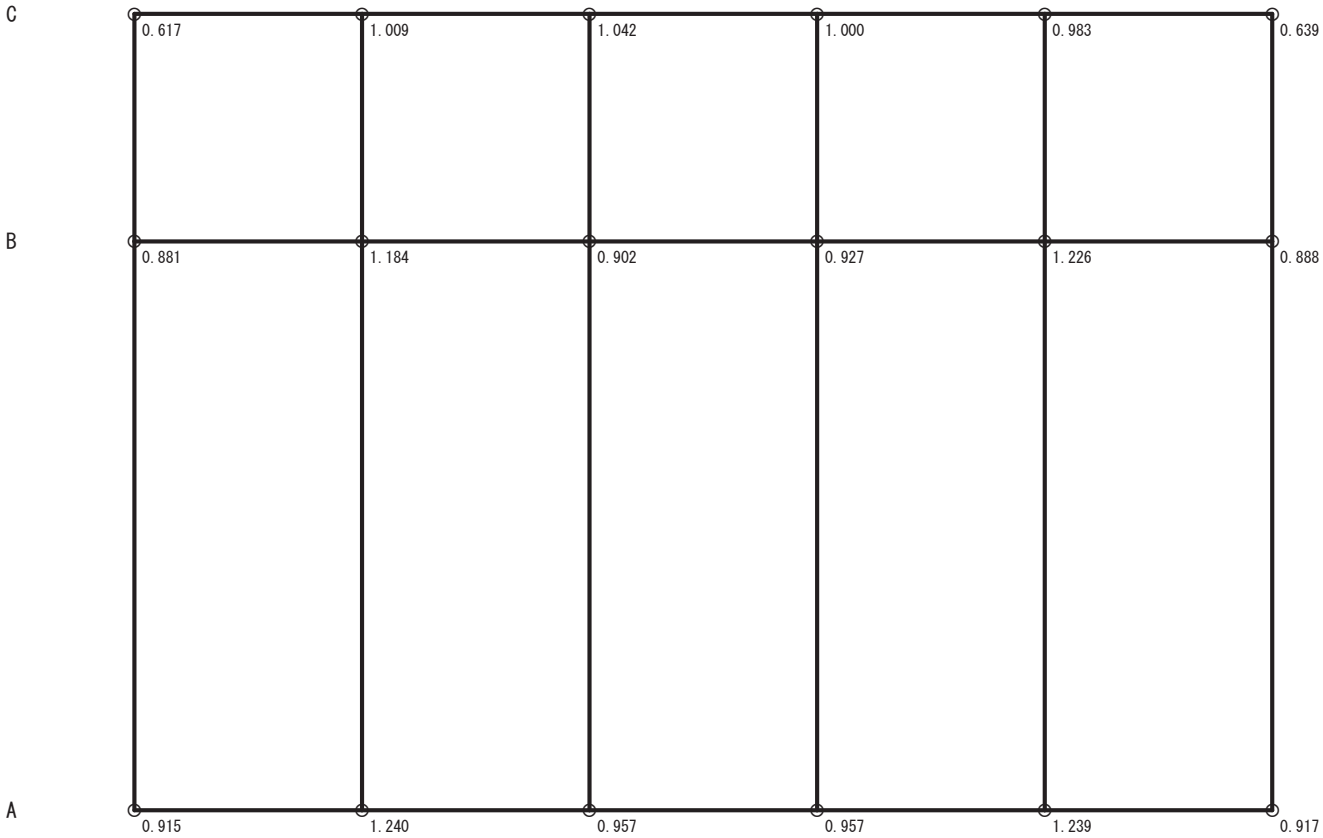


6F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

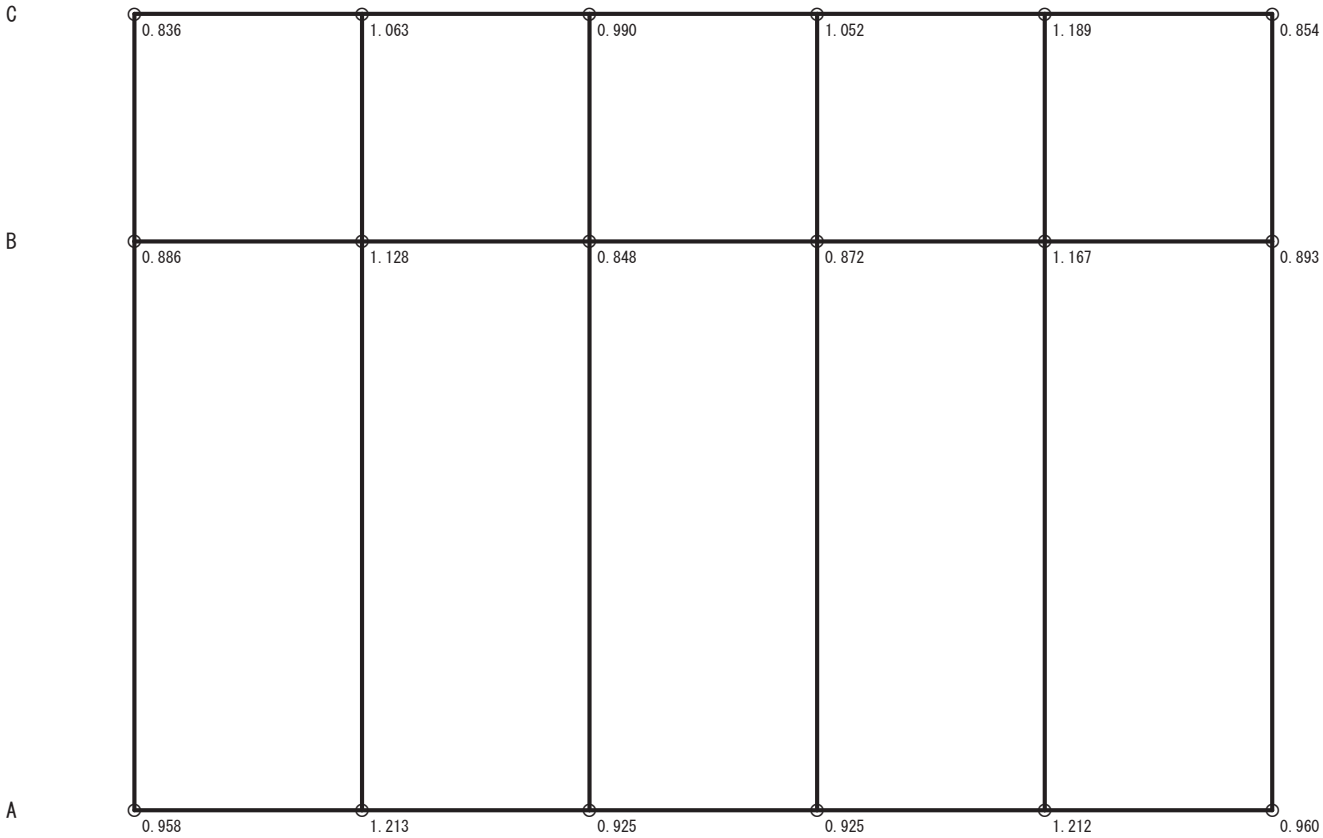


5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

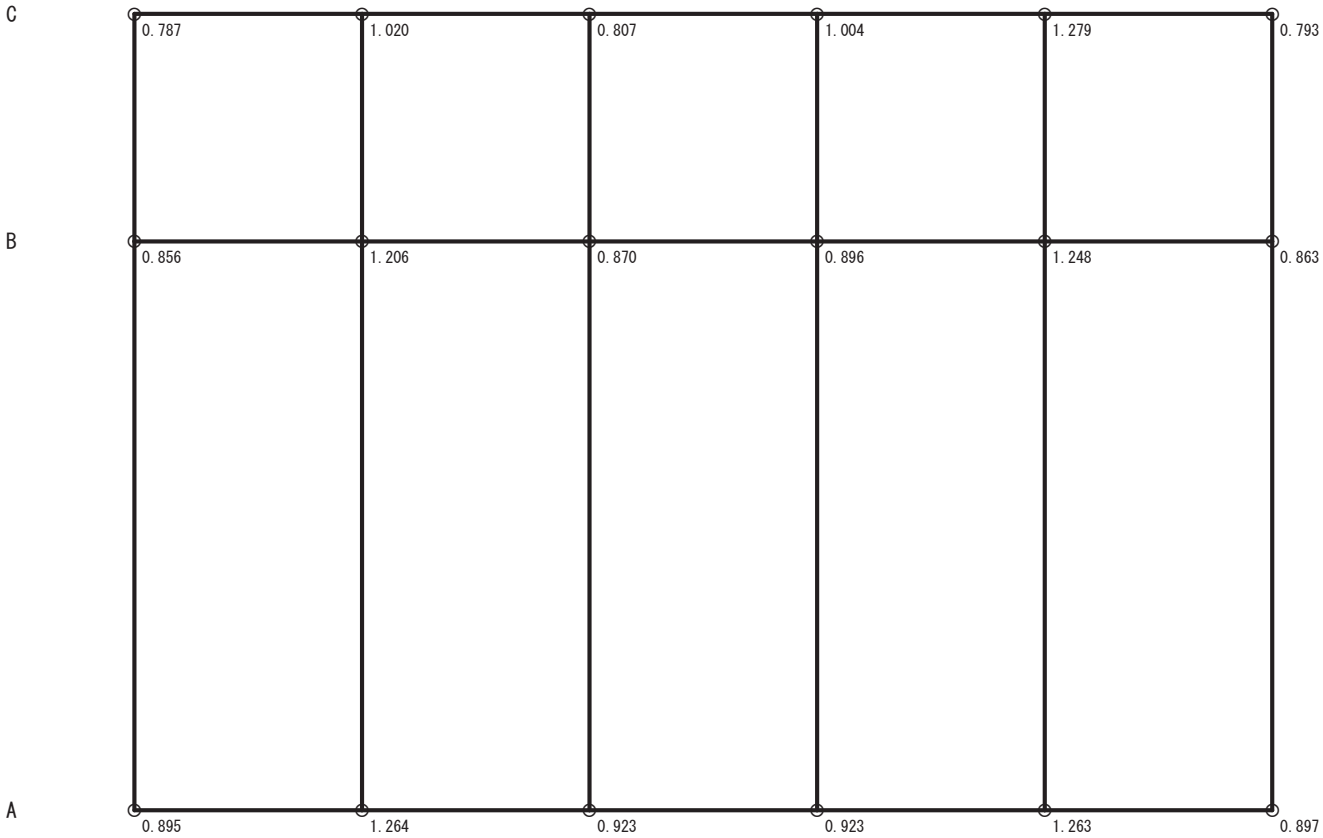


4F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

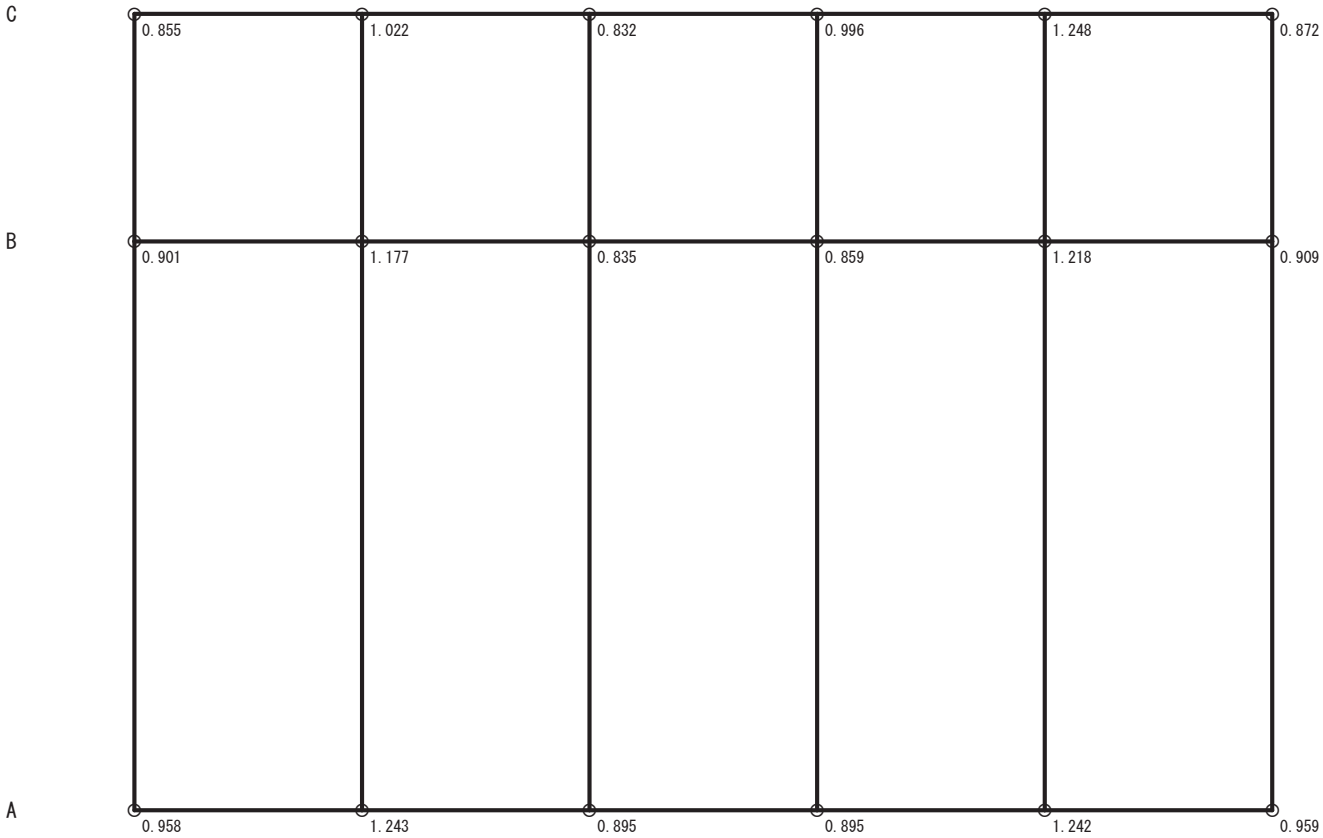


3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

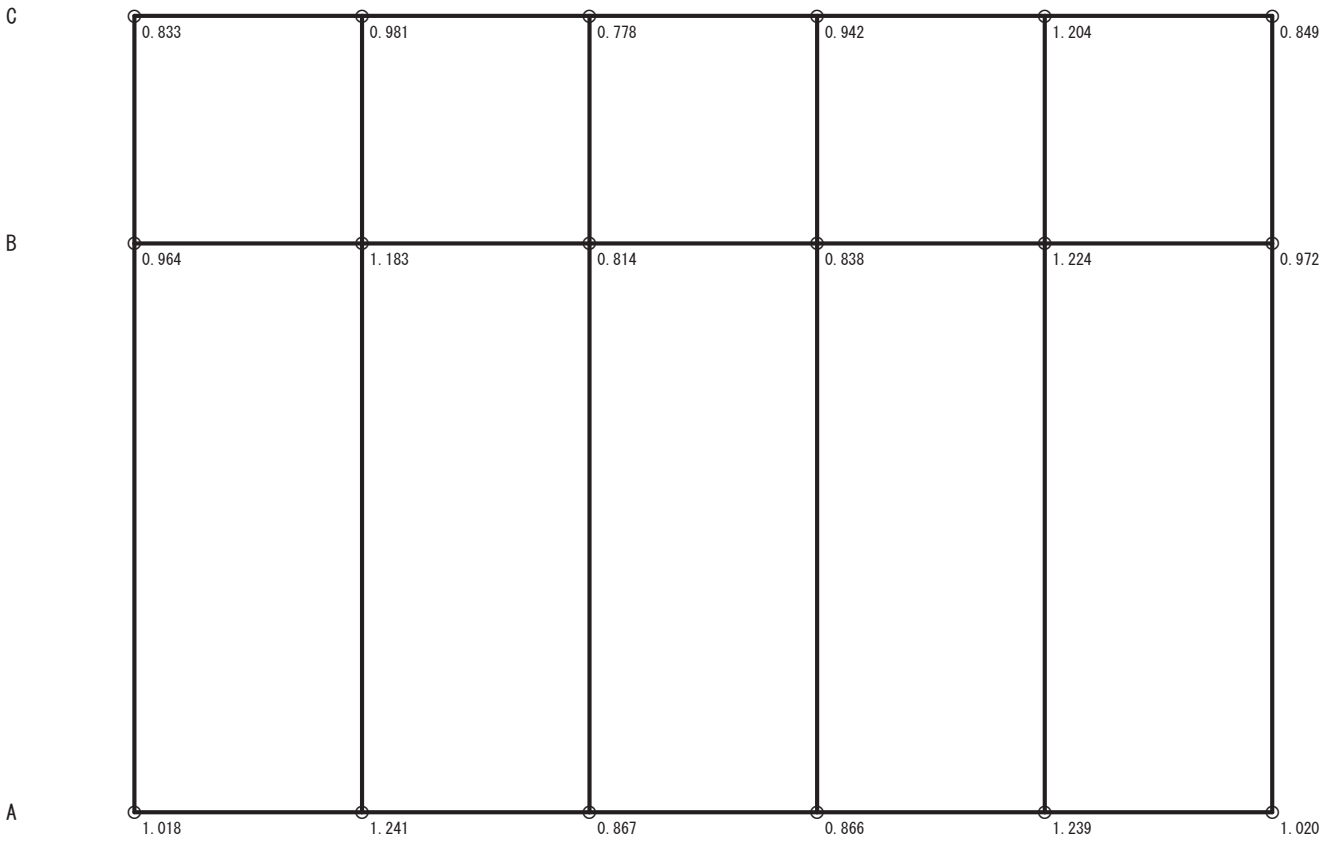


2F 階　<X-方向>　(S=1/239)

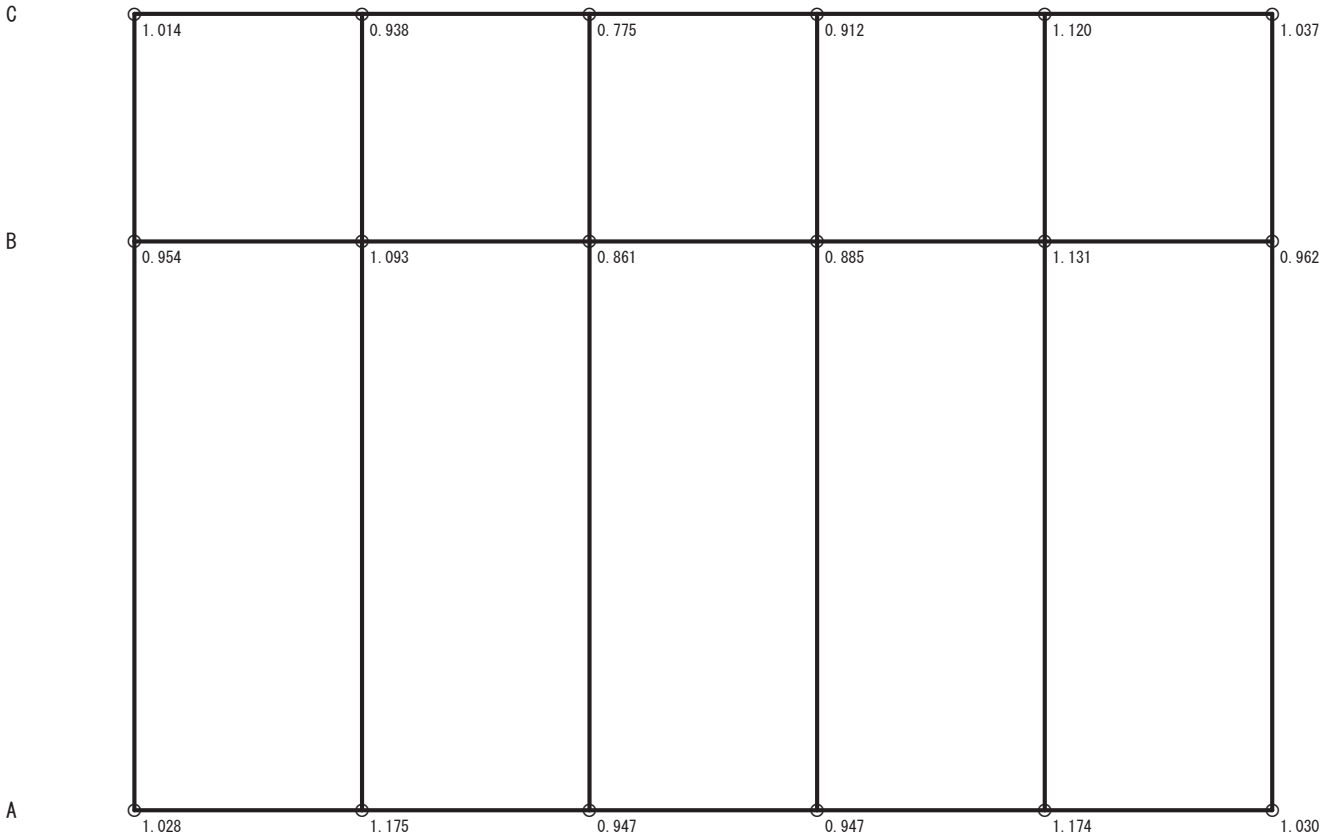


1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

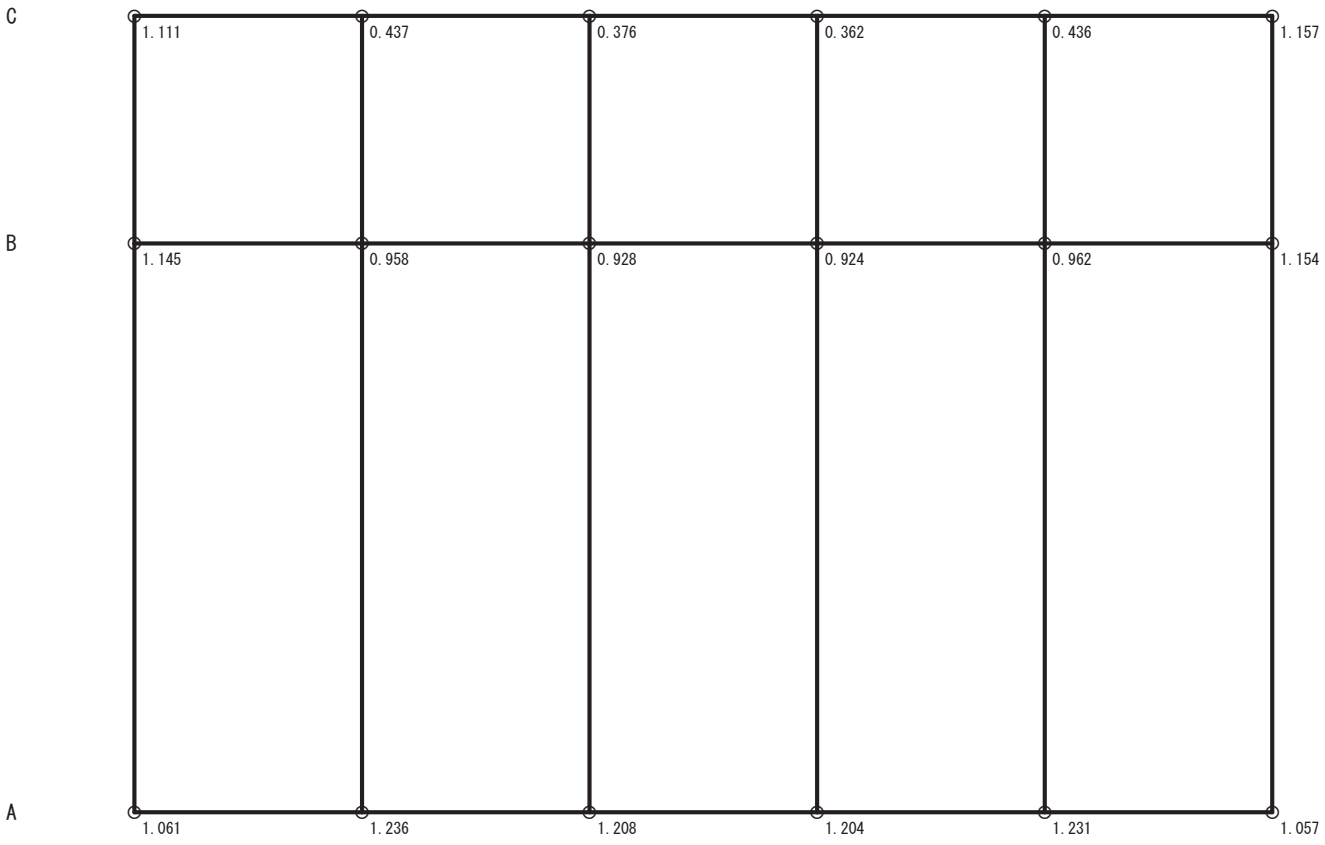


14F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

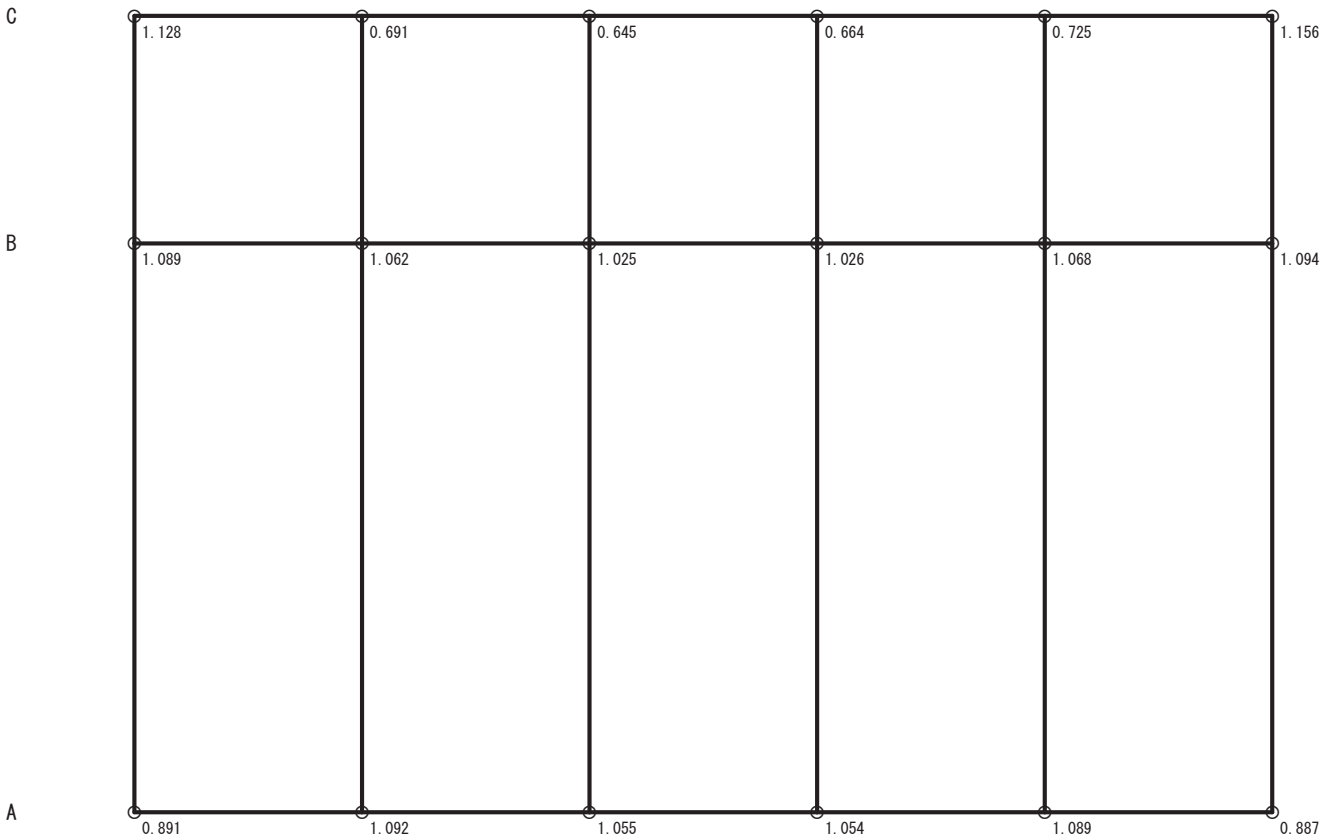


13F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

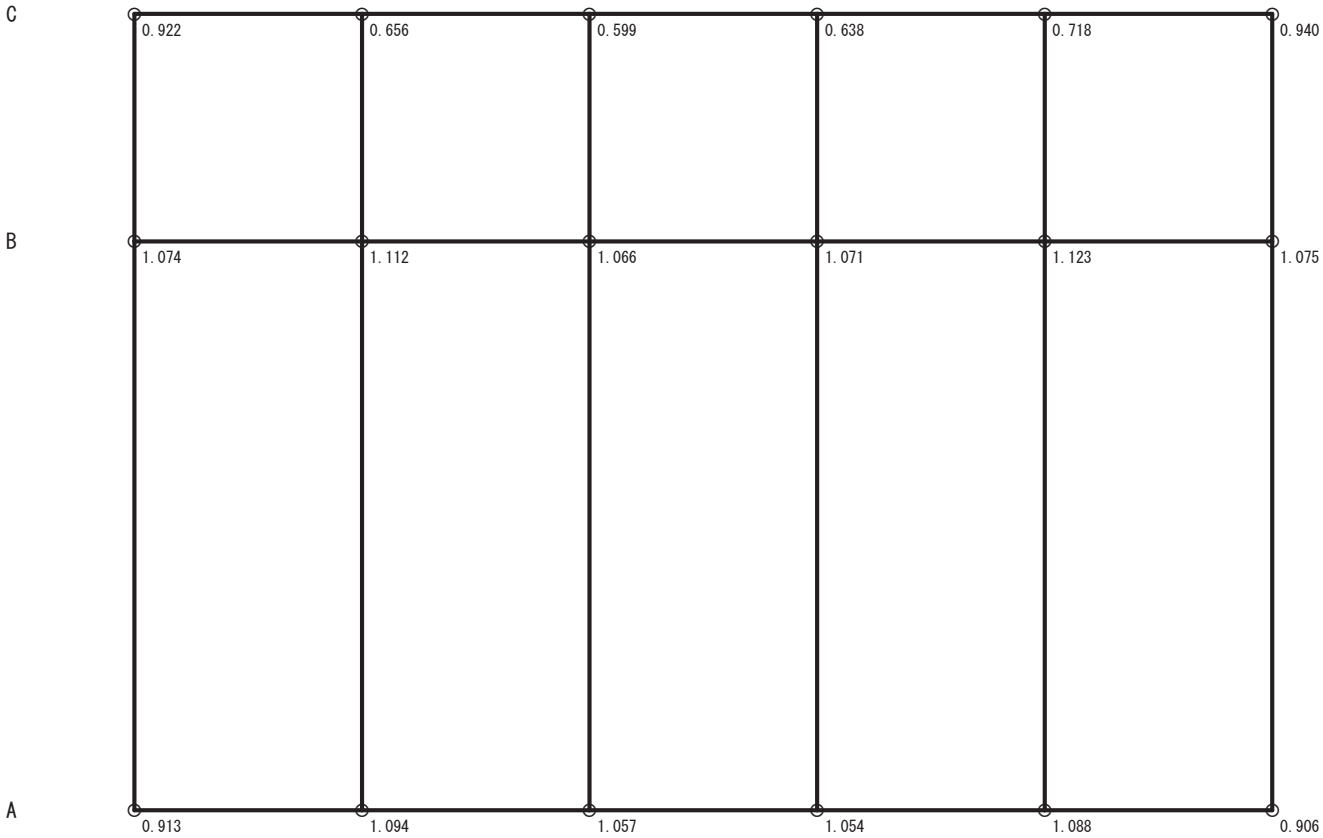


12F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

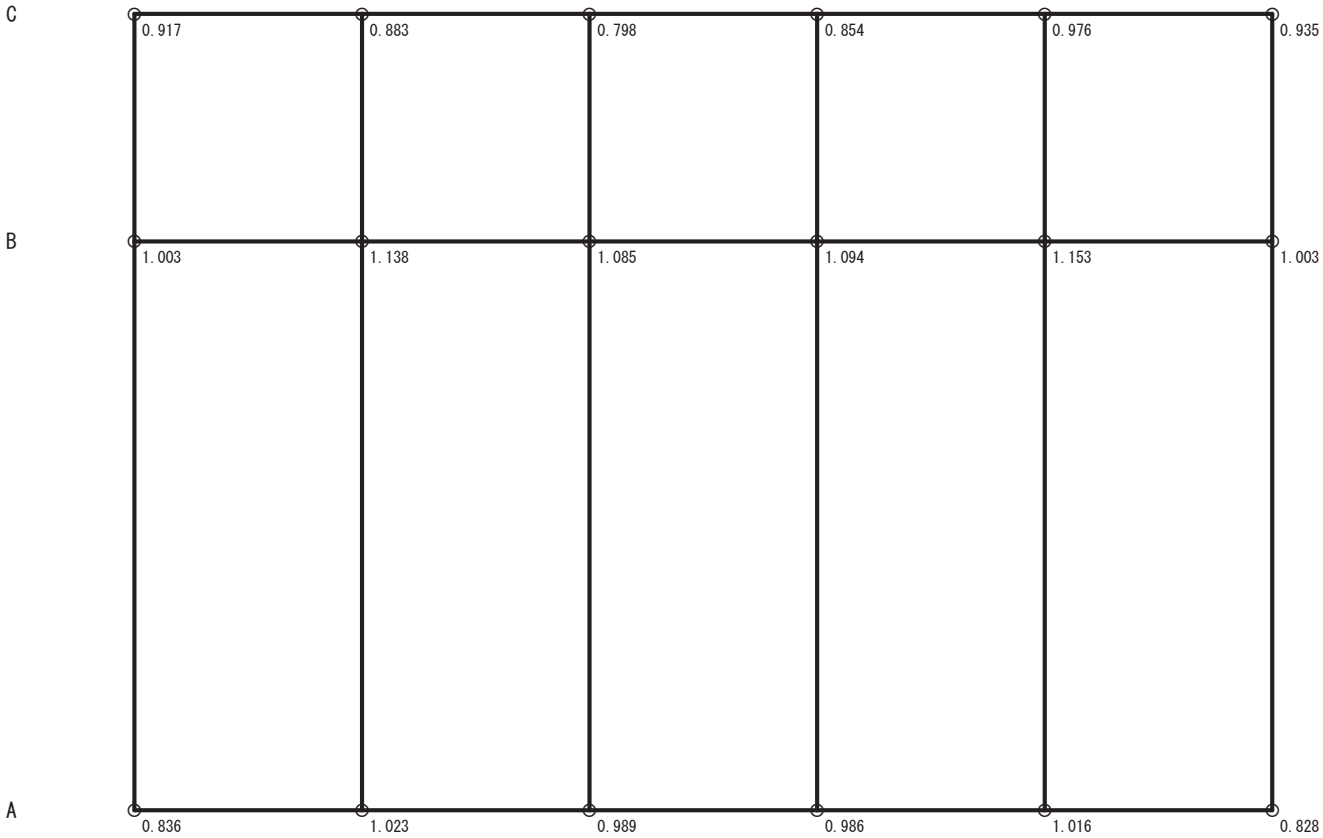


11F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

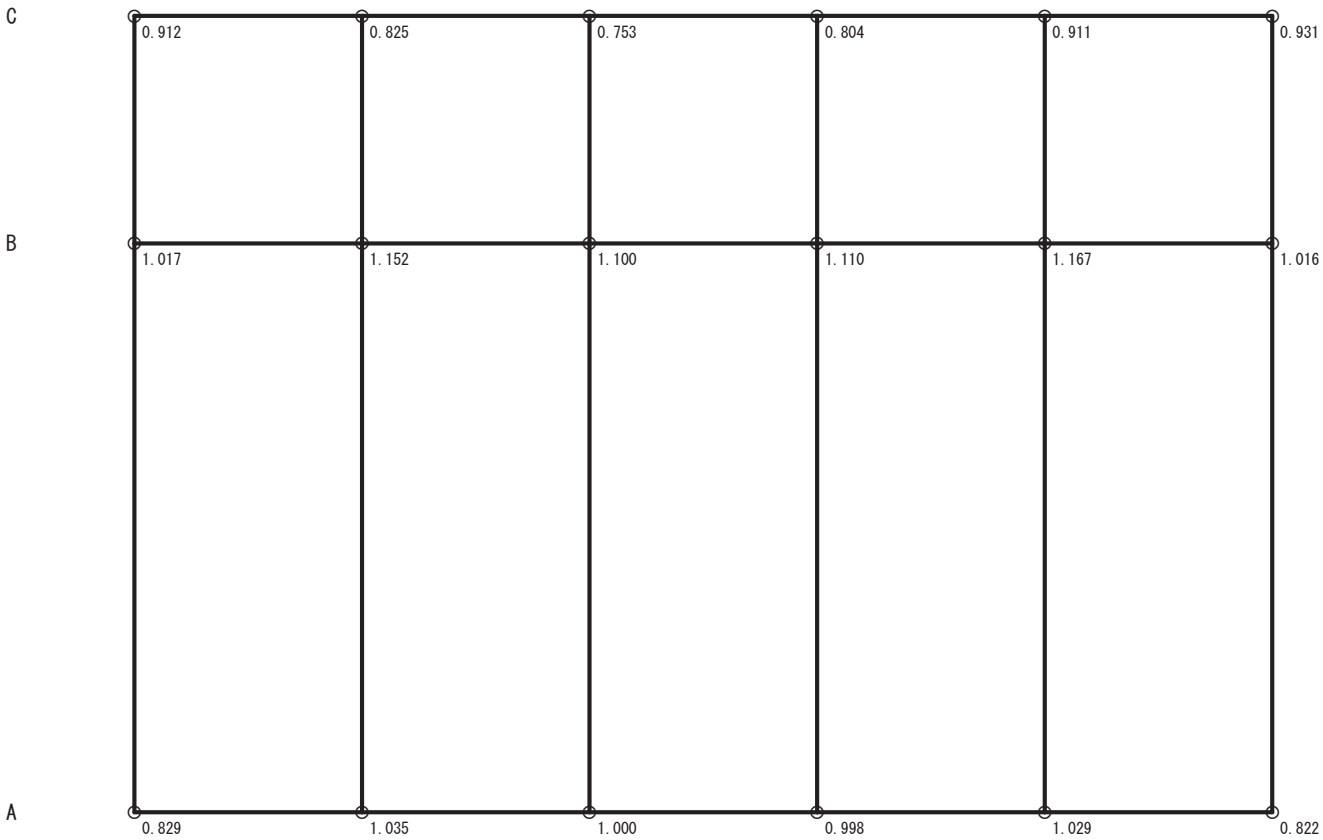


10F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

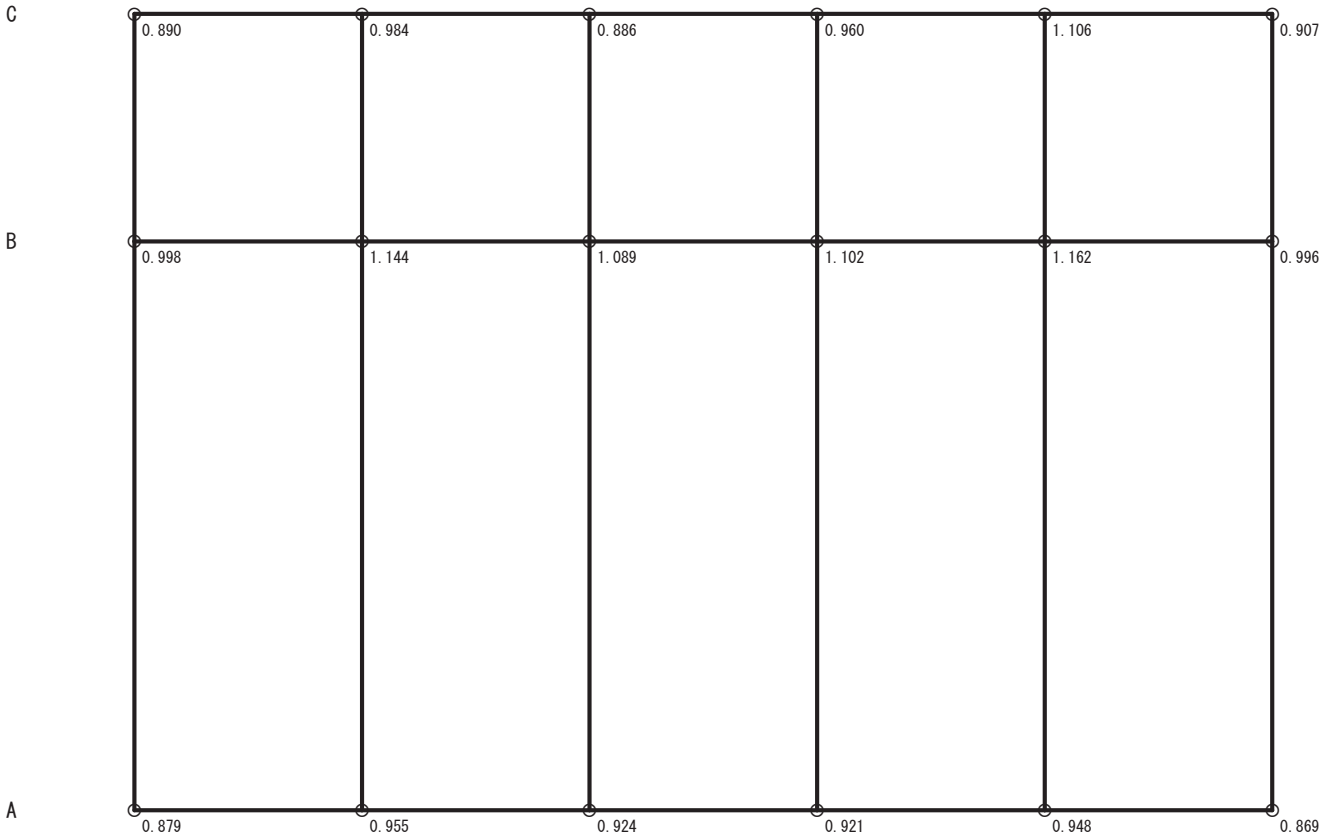


9F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

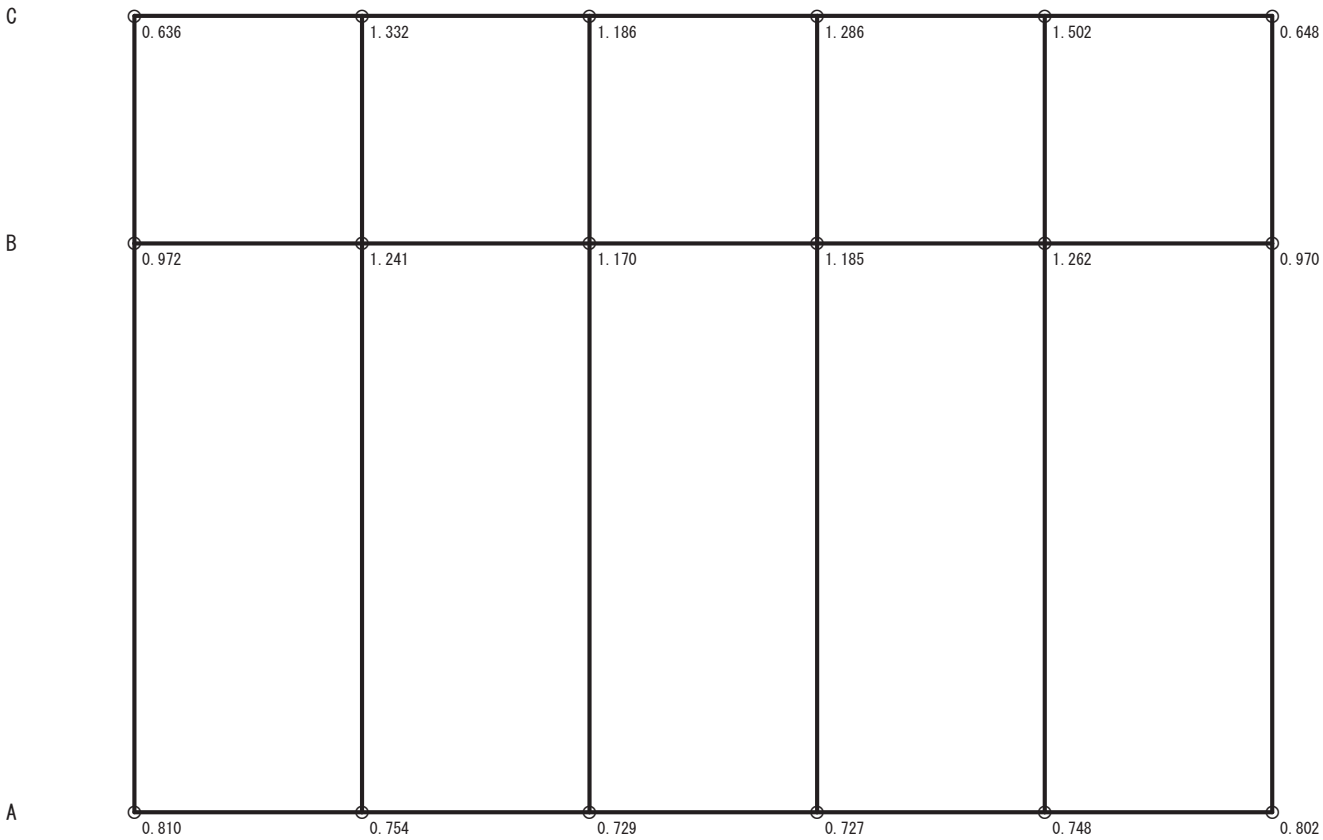


8F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

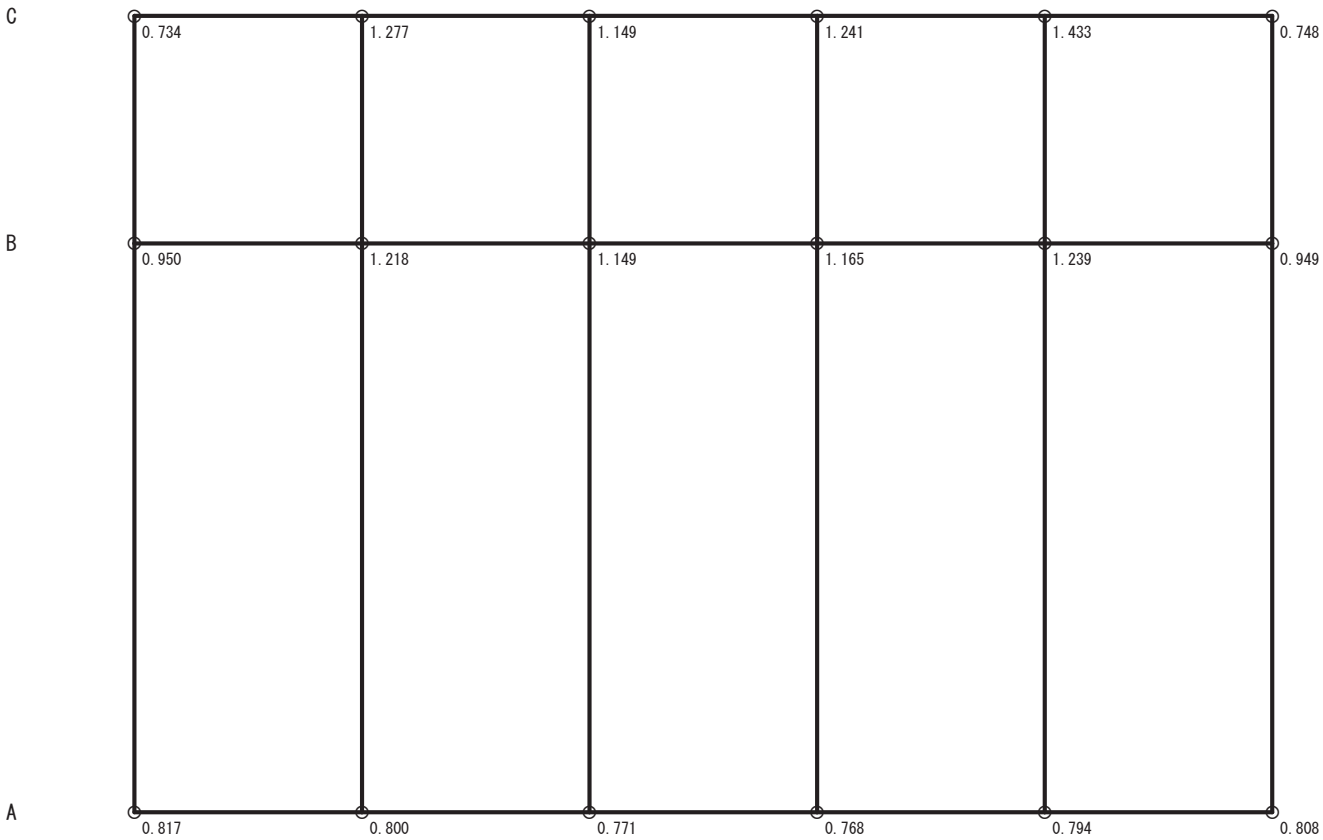


7F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

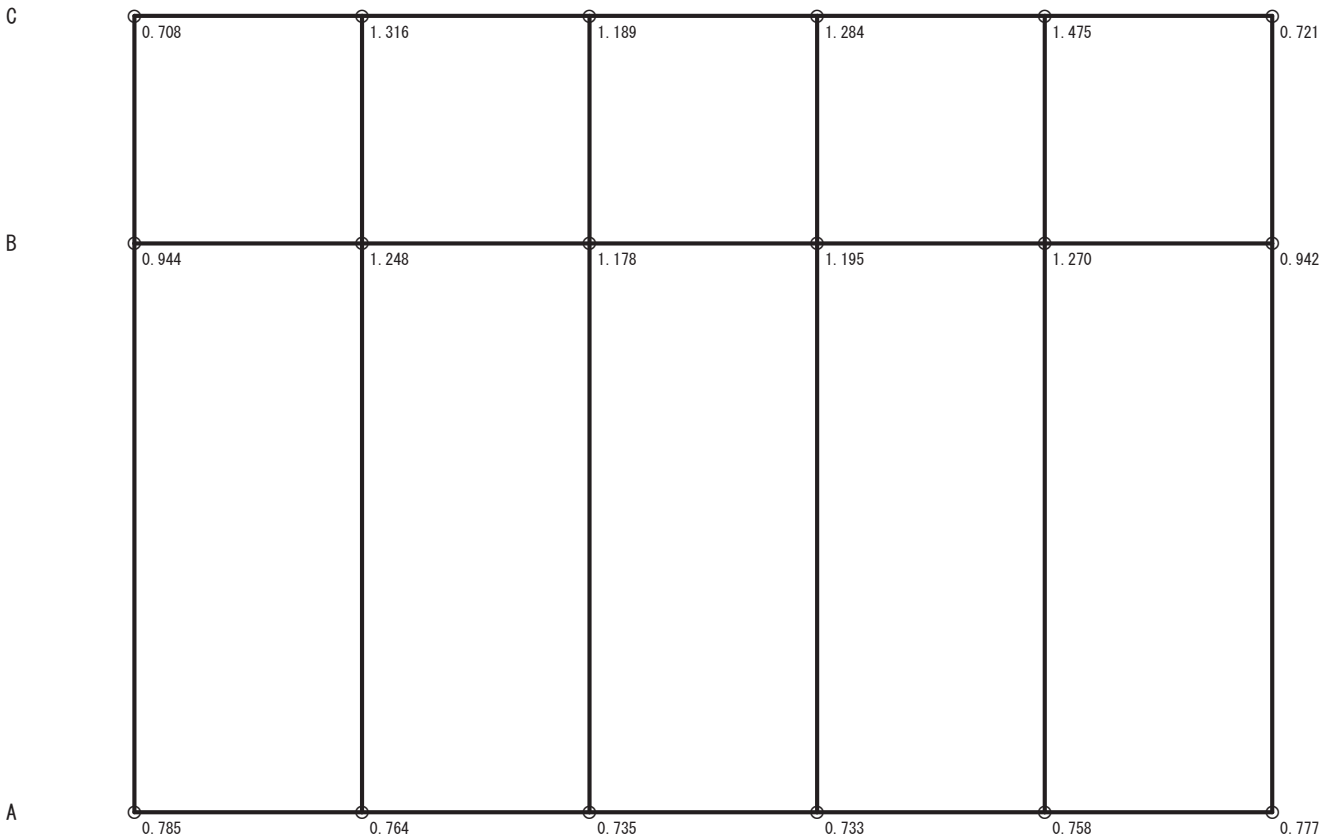


6F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

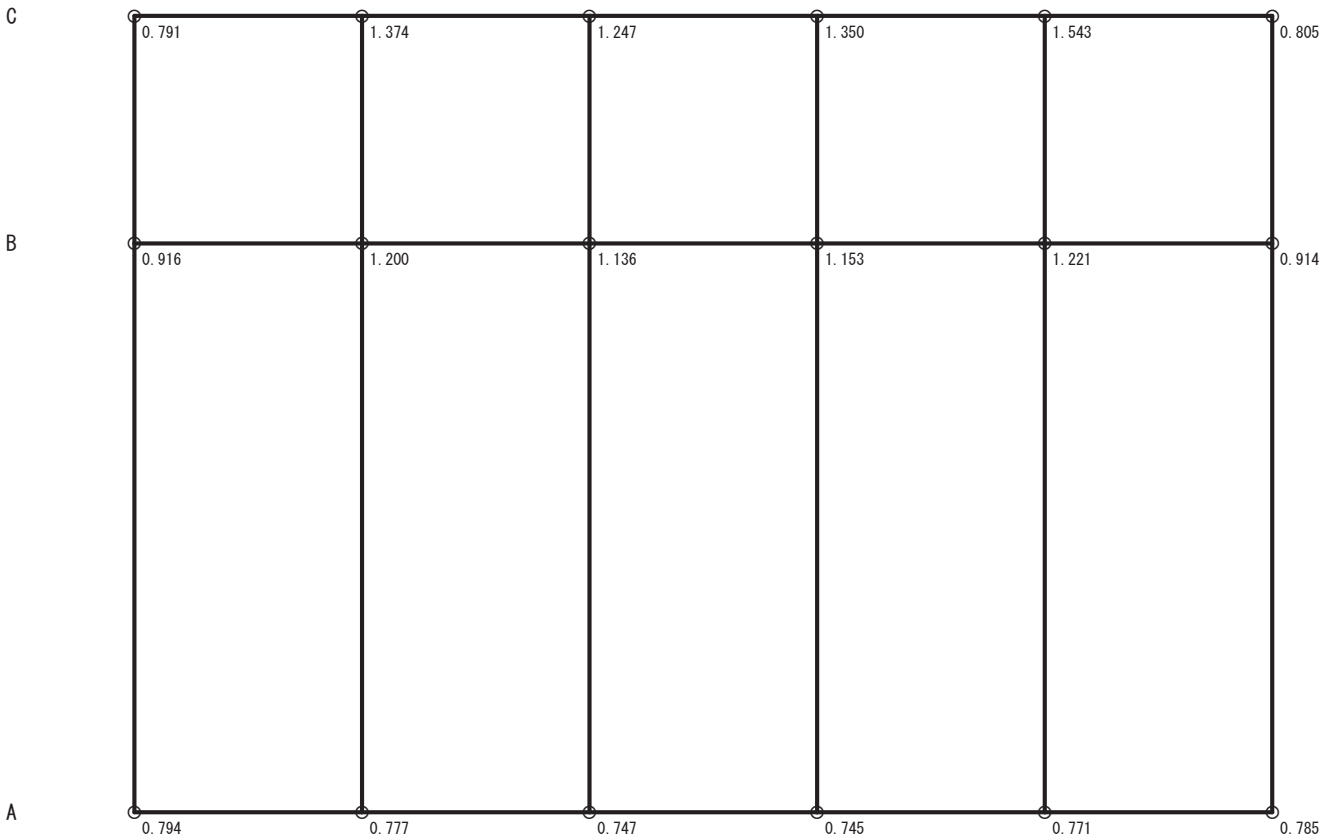


5F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

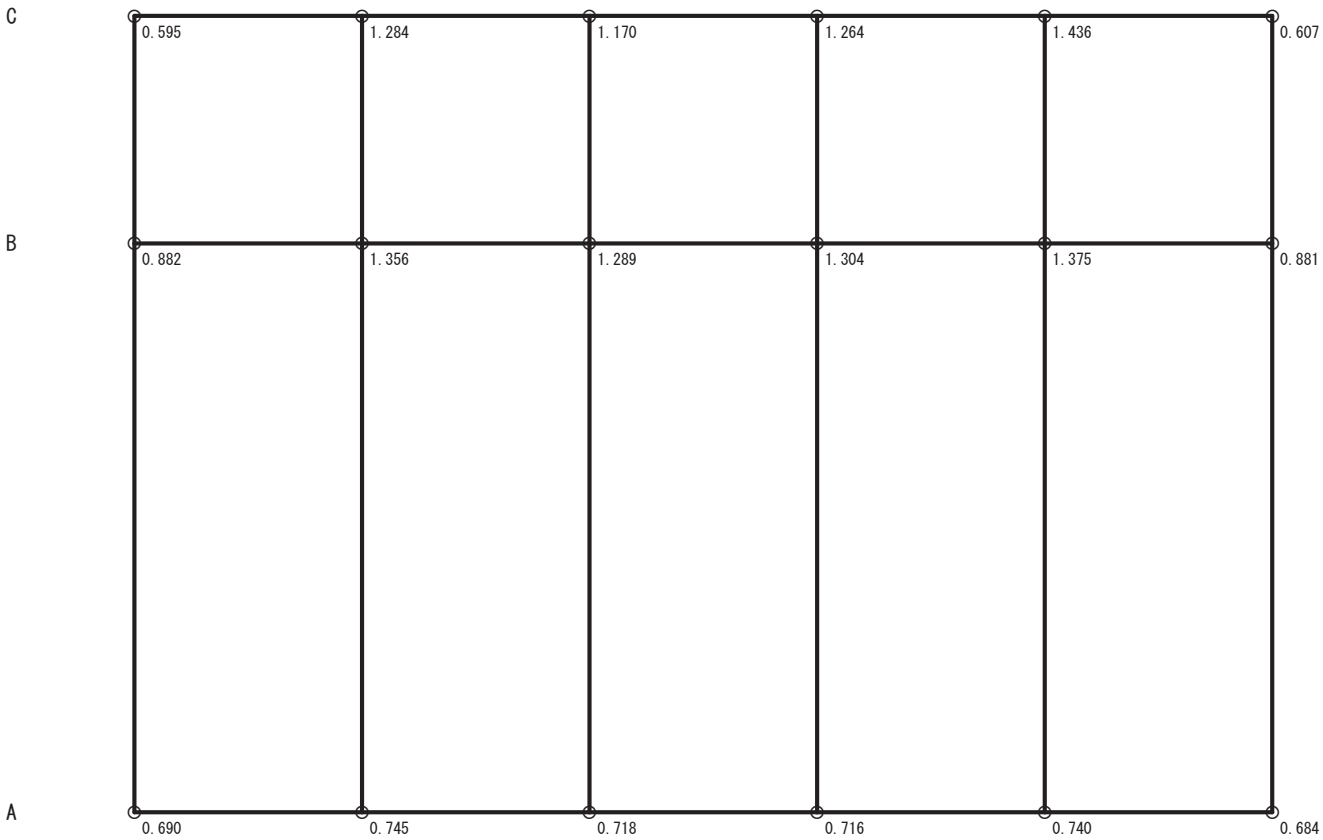


4F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

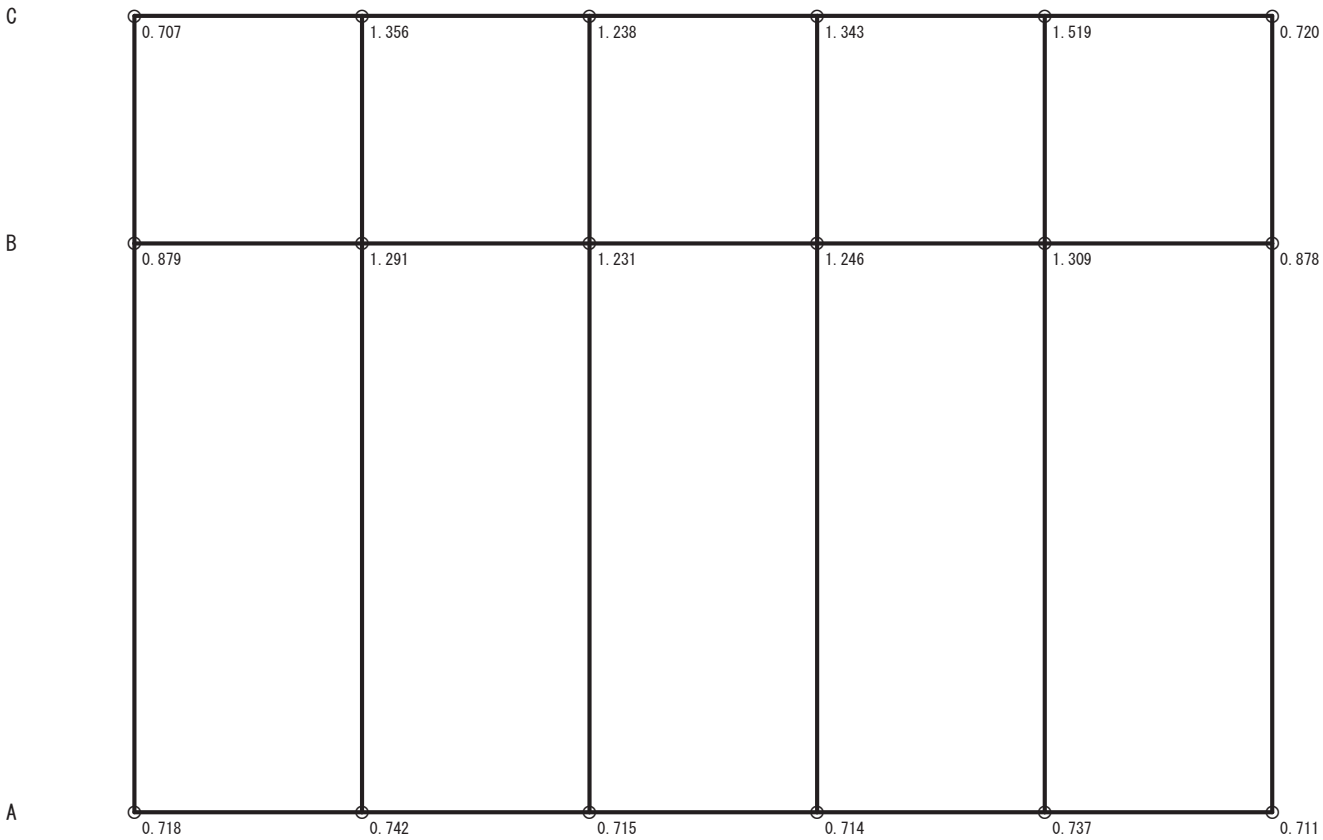

3F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

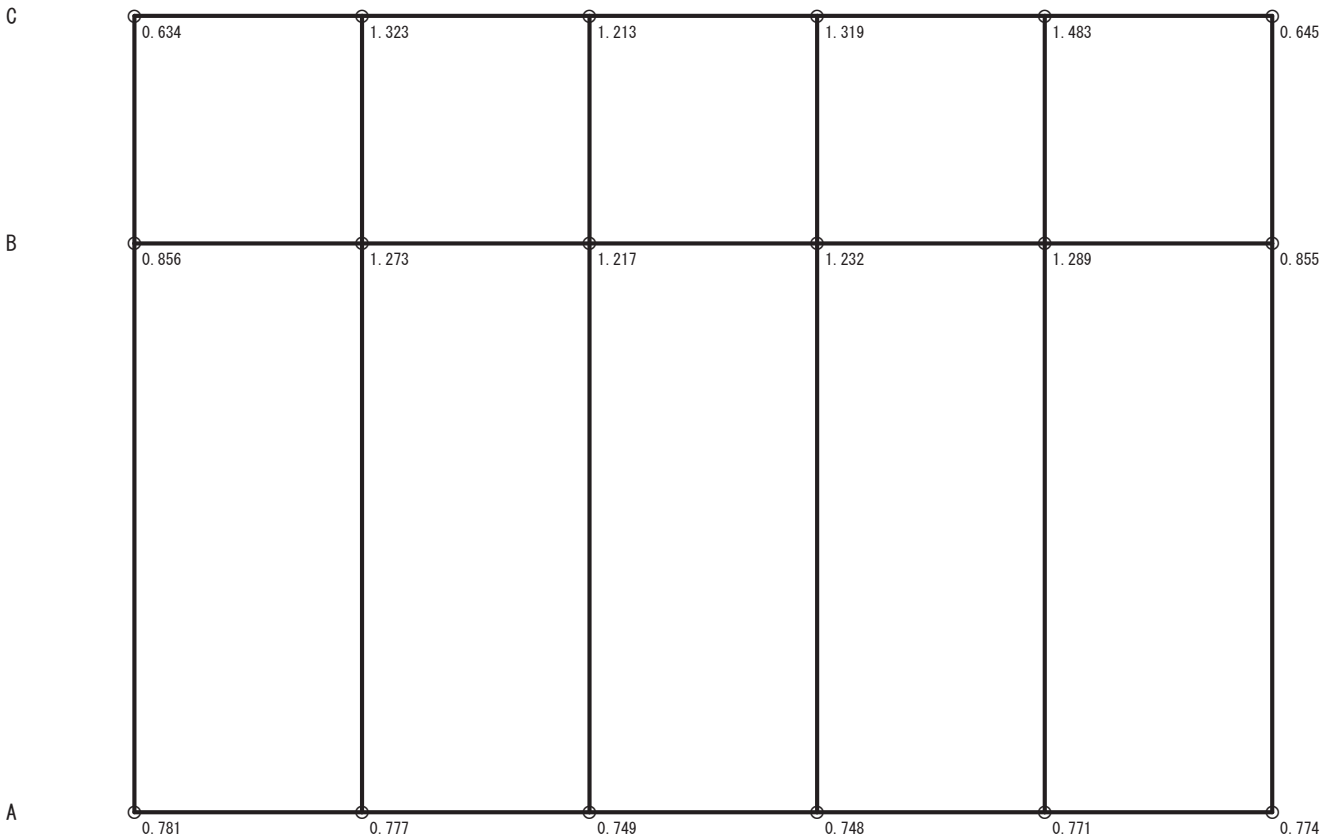


2F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

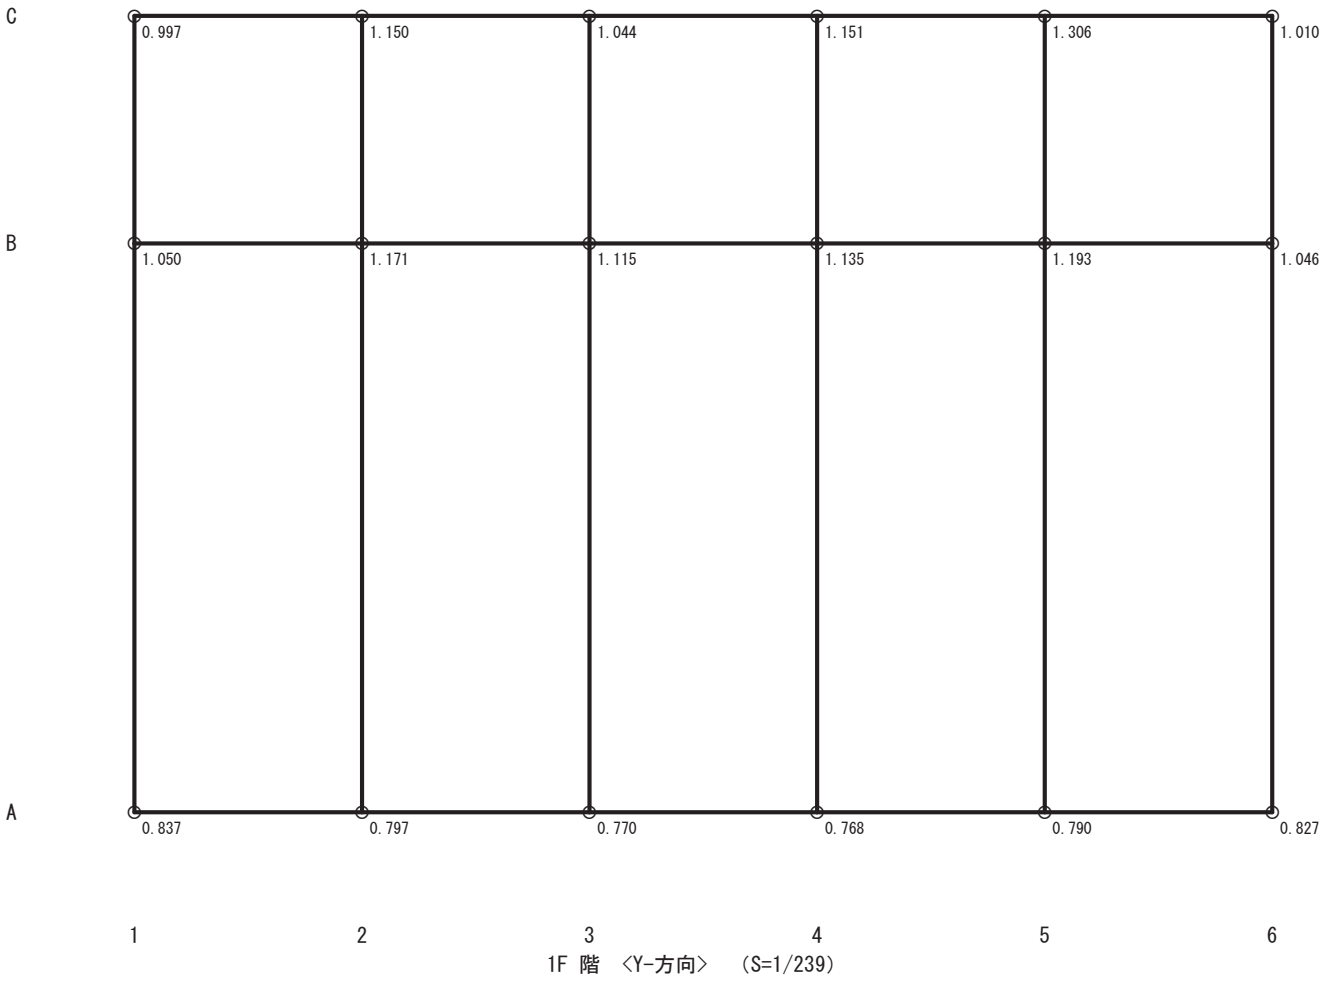

1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)


A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧




NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*]：短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]：基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]：支点の解除入力位置

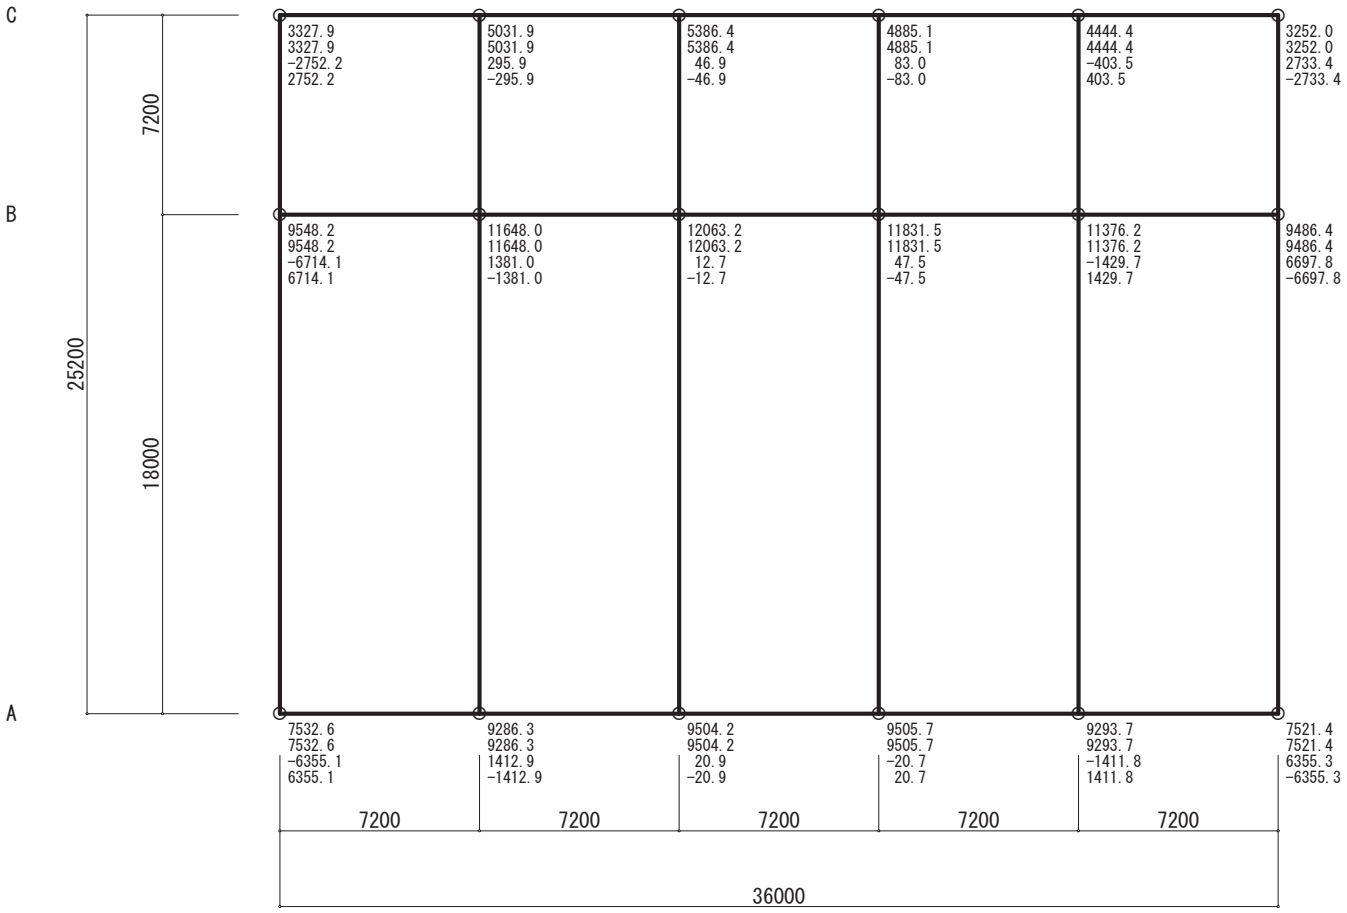

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝144925.0

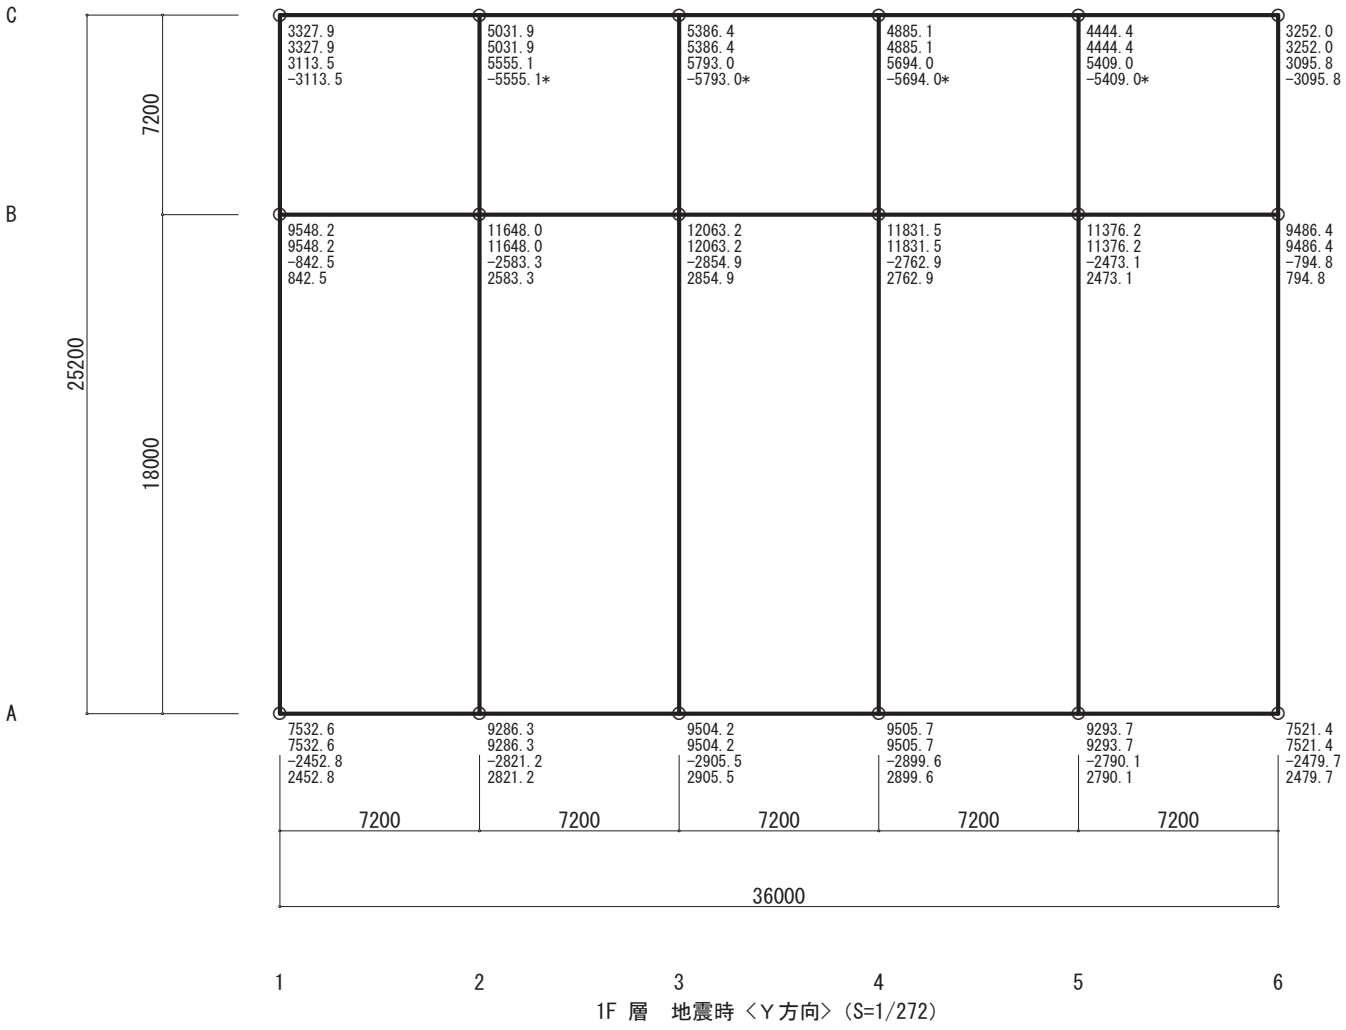

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝144925.0

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	3327.91	5031.94	5386.40	4885.07	4444.42	3251.95
	NL'	3327.91	5031.94	5386.40	4885.07	4444.42	3251.95
	NEL	-2752.21	295.94	46.87	82.98	-403.49	2733.41
	NER	2752.21	-295.94	-46.87	-82.98	403.49	-2733.41
B	NL	9548.21	11647.96	12063.23	11831.47	11376.15	9486.35
	NL'	9548.21	11647.96	12063.23	11831.47	11376.15	9486.35
	NEL	-6714.14	1381.00	12.67	47.50	-1429.73	6697.80
	NER	6714.14	-1381.00	-12.67	-47.50	1429.73	-6697.80
A	NL	7532.64	9286.34	9504.17	9505.65	9293.69	7521.40
	NL'	7532.64	9286.34	9504.17	9505.65	9293.69	7521.40
	NEL	-6355.08	1412.88	20.85	-20.72	-1411.81	6355.27
	NER	6355.08	-1412.88	-20.85	20.72	1411.81	-6355.27

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	3327.91	5031.94	5386.40	4885.07	4444.42	3251.95
	NL'	3327.91	5031.94	5386.40	4885.07	4444.42	3251.95
	NEL	3113.49	5555.10	5793.04	5693.98	5408.97	3095.76
	NER	-3113.49	-5555.10*	-5793.04*	-5693.98*	-5408.97*	-3095.76
B	NL	9548.21	11647.96	12063.23	11831.47	11376.15	9486.35
	NL'	9548.21	11647.96	12063.23	11831.47	11376.15	9486.35
	NEL	-842.54	-2583.34	-2854.88	-2762.92	-2473.13	-794.79
	NER	842.54	2583.34	2854.88	2762.92	2473.13	794.79
A	NL	7532.64	9286.34	9504.17	9505.65	9293.69	7521.40
	NL'	7532.64	9286.34	9504.17	9505.65	9293.69	7521.40
	NEL	-2452.77	-2821.19	-2905.46	-2899.62	-2790.07	-2479.65
	NER	2452.77	2821.19	2905.46	2899.62	2790.07	2479.65

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.7633	400.0	1/ 524	333	1.572	1.000
13F	1.0957	400.0	1/ 365		1.095	1.000
12F	1.3484	400.0	1/ 297		0.890	1.000
11F	1.4288	400.0	1/ 280		0.840	1.000
10F	1.5942	400.0	1/ 251		0.753	1.000
9F	1.6433	400.0	1/ 243		0.730	1.000
8F	1.3529	400.0	1/ 296		0.887	1.000
7F	1.4076	400.0	1/ 284		0.852	1.000
6F	1.4558	400.0	1/ 275		0.824	1.000
5F	1.4516	400.0	1/ 276		0.827	1.000
4F	1.2705	400.0	1/ 315		0.944	1.000
3F	1.2498	400.0	1/ 320		0.960	1.000
2F	1.1433	400.0	1/ 350		1.049	1.000
1F	0.6751	400.0	1/ 592		1.777	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.9680	400.0	1/ 413	293	1.408	1.000
13F	1.3662	400.0	1/ 293		0.998	1.000
12F	1.5730	400.0	1/ 254		0.867	1.000
11F	1.5662	400.0	1/ 255		0.871	1.000
10F	1.7166	400.0	1/ 233		0.794	1.000
9F	1.7639	400.0	1/ 227		0.773	1.000
8F	1.5048	400.0	1/ 266		0.906	1.000
7F	1.5532	400.0	1/ 258		0.878	1.000
6F	1.5978	400.0	1/ 250		0.853	1.000
5F	1.6029	400.0	1/ 250		0.851	1.000
4F	1.4444	400.0	1/ 277		0.944	1.000
3F	1.4094	400.0	1/ 284		0.967	1.000
2F	1.2709	400.0	1/ 315		1.073	1.000
1F	0.7503	400.0	1/ 533		1.817	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	1265.3	1183.7	81.6	1446.0	0.056	1.000
13F	1270.6	1159.9	110.7	1447.7	0.076	1.000
12F	1270.6	1171.2	99.4	1473.6	0.067	1.000
11F	1271.4	1281.4	10.1	1511.4	0.007	1.000
10F	1272.2	1267.1	5.1	1516.9	0.003	1.000
9F	1272.5	1246.6	25.9	1518.7	0.017	1.000
8F	1273.3	1207.0	66.3	1477.1	0.045	1.000
7F	1274.0	1210.6	63.4	1486.2	0.043	1.000
6F	1274.4	1203.3	71.1	1482.3	0.048	1.000
5F	1274.7	1228.5	46.2	1488.4	0.031	1.000
4F	1275.1	1222.1	53.0	1452.4	0.037	1.000
3F	1275.6	1223.1	52.5	1464.0	0.036	1.000
2F	1275.9	1209.8	66.1	1466.8	0.045	1.000
1F	1276.7	1205.7	71.0	1509.1	0.047	1.000


Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	1800.0	1801.4	1.4	1629.4	0.001	1.000
13F	1793.1	1798.6	5.5	1616.8	0.003	1.000
12F	1790.6	1798.2	7.6	1591.4	0.005	1.000
11F	1789.4	1797.9	8.5	1582.6	0.005	1.000
10F	1788.7	1797.7	9.1	1574.1	0.006	1.000
9F	1788.2	1798.0	9.8	1573.5	0.006	1.000
8F	1787.8	1797.7	9.9	1557.7	0.006	1.000
7F	1787.6	1797.5	9.9	1561.2	0.006	1.000
6F	1787.4	1797.3	9.8	1552.8	0.006	1.000
5F	1787.3	1797.1	9.8	1564.2	0.006	1.000
4F	1787.2	1796.5	9.3	1548.6	0.006	1.000
3F	1787.1	1796.4	9.2	1554.7	0.006	1.000
2F	1787.1	1796.4	9.3	1546.4	0.006	1.000
1F	1787.1	1797.8	10.7	1590.9	0.007	1.000


A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

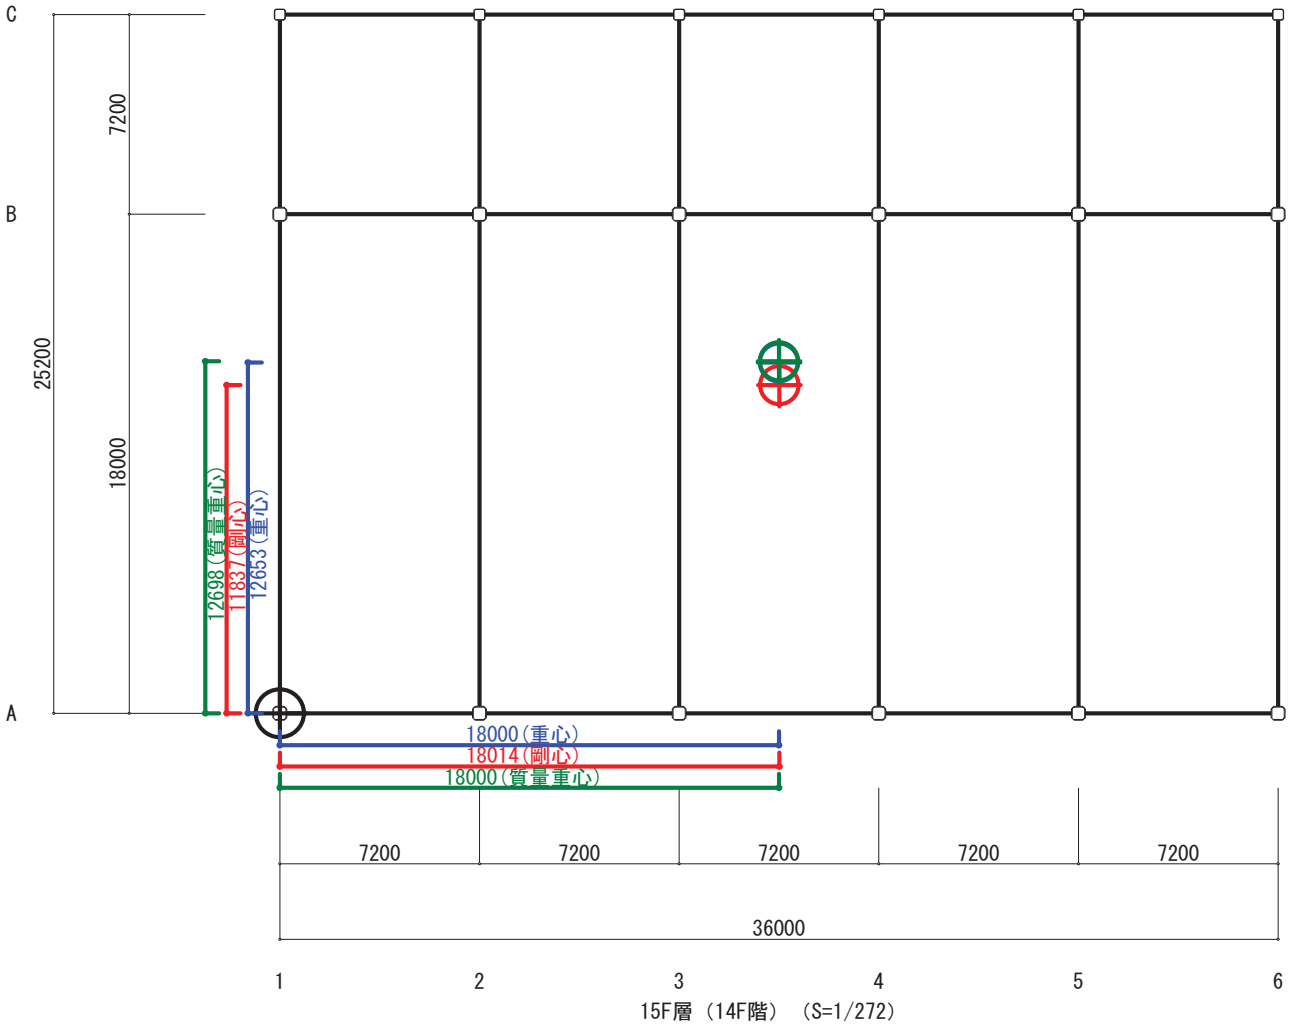


15F層（14F階）（S=1/272）

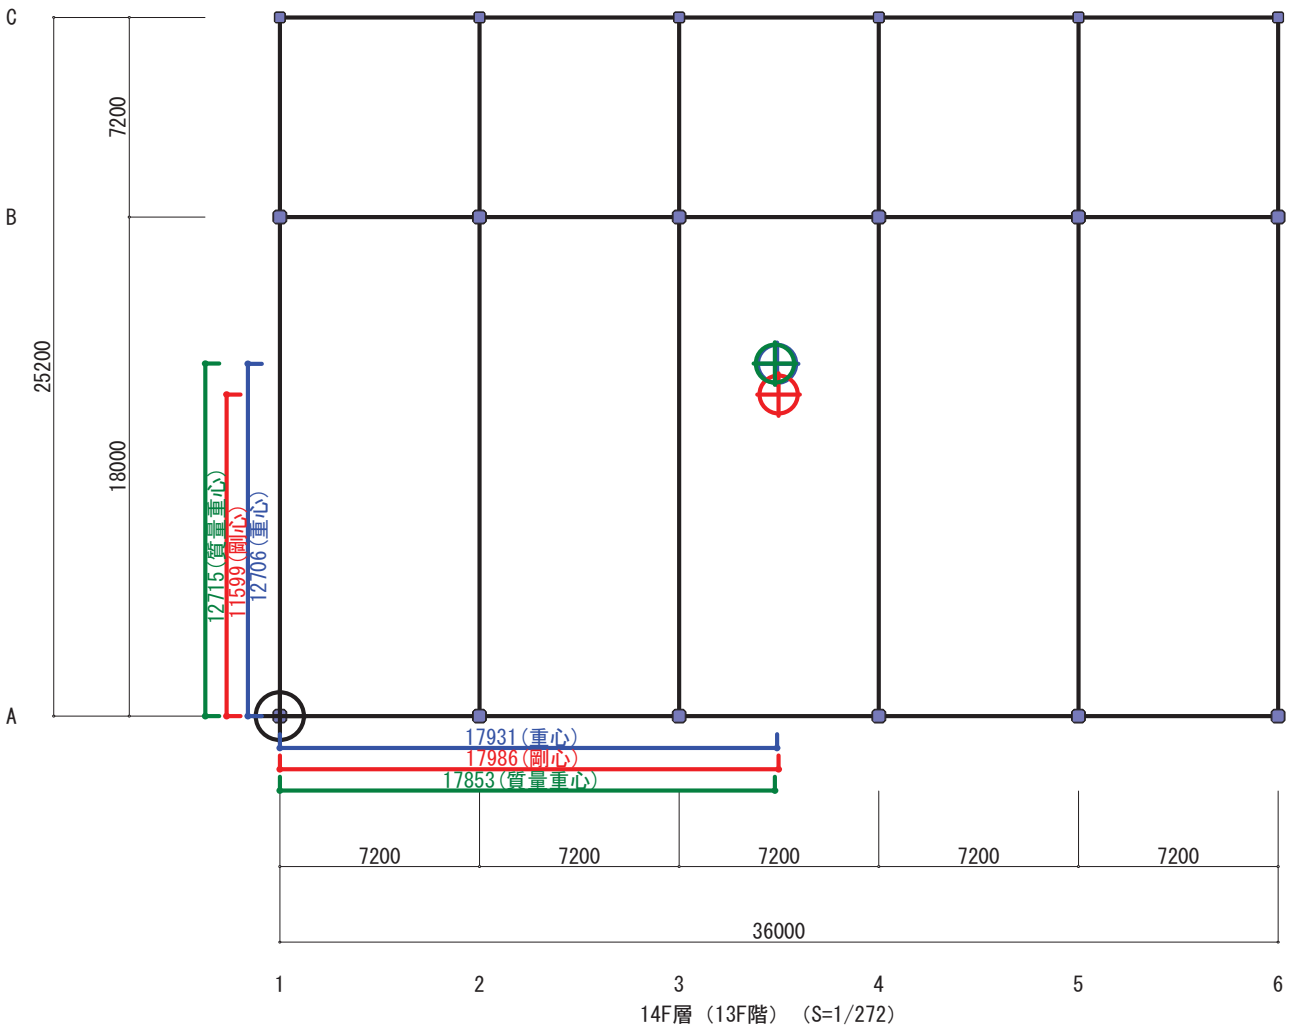


14F層 (13F階)　(S=1/272)

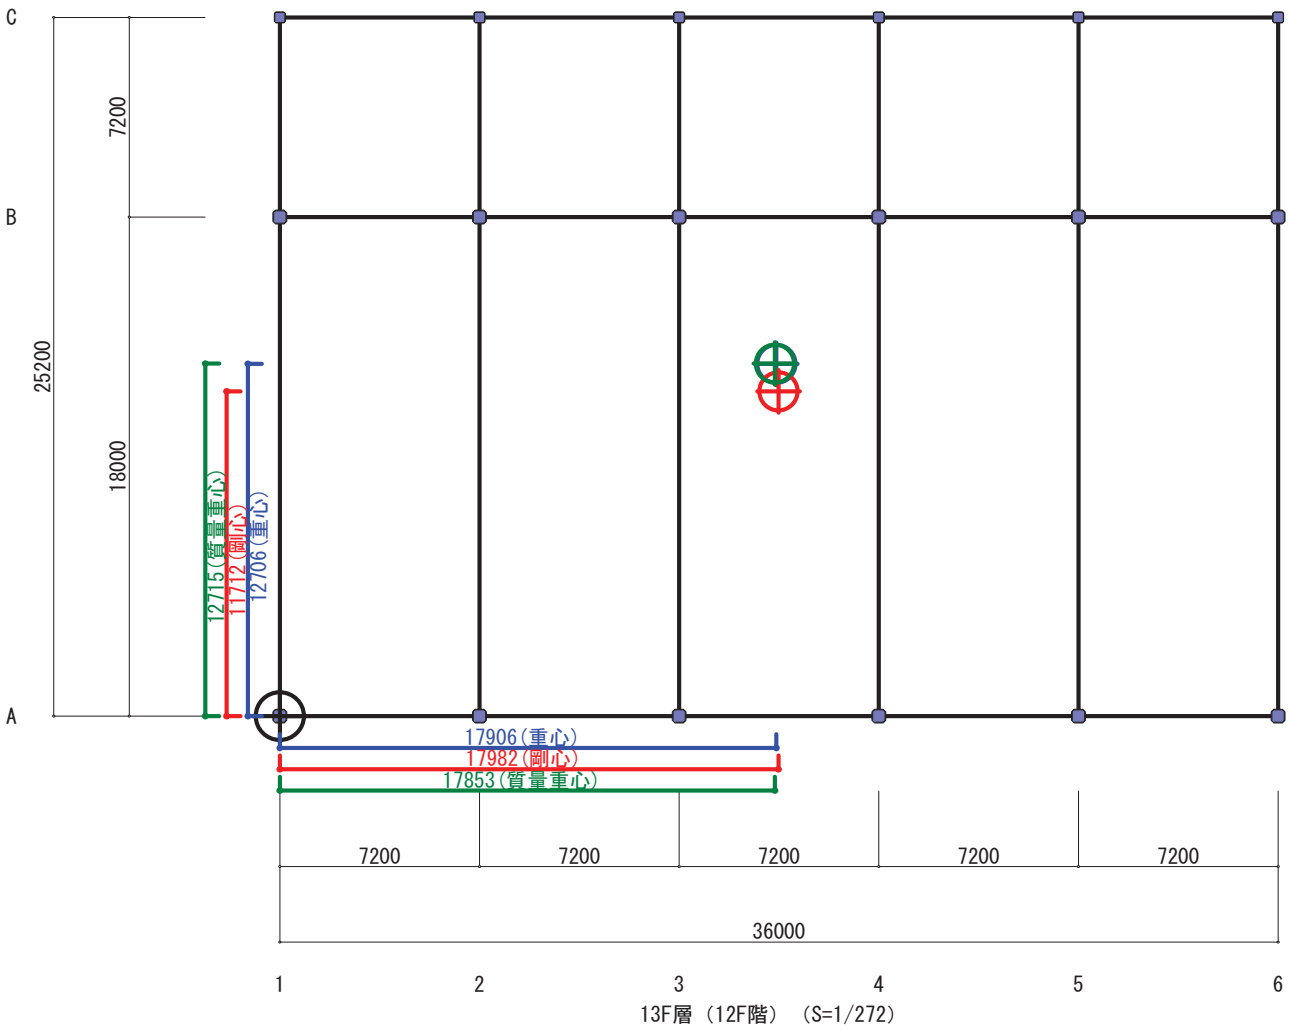


13F層 (12F階)　(S=1/272)

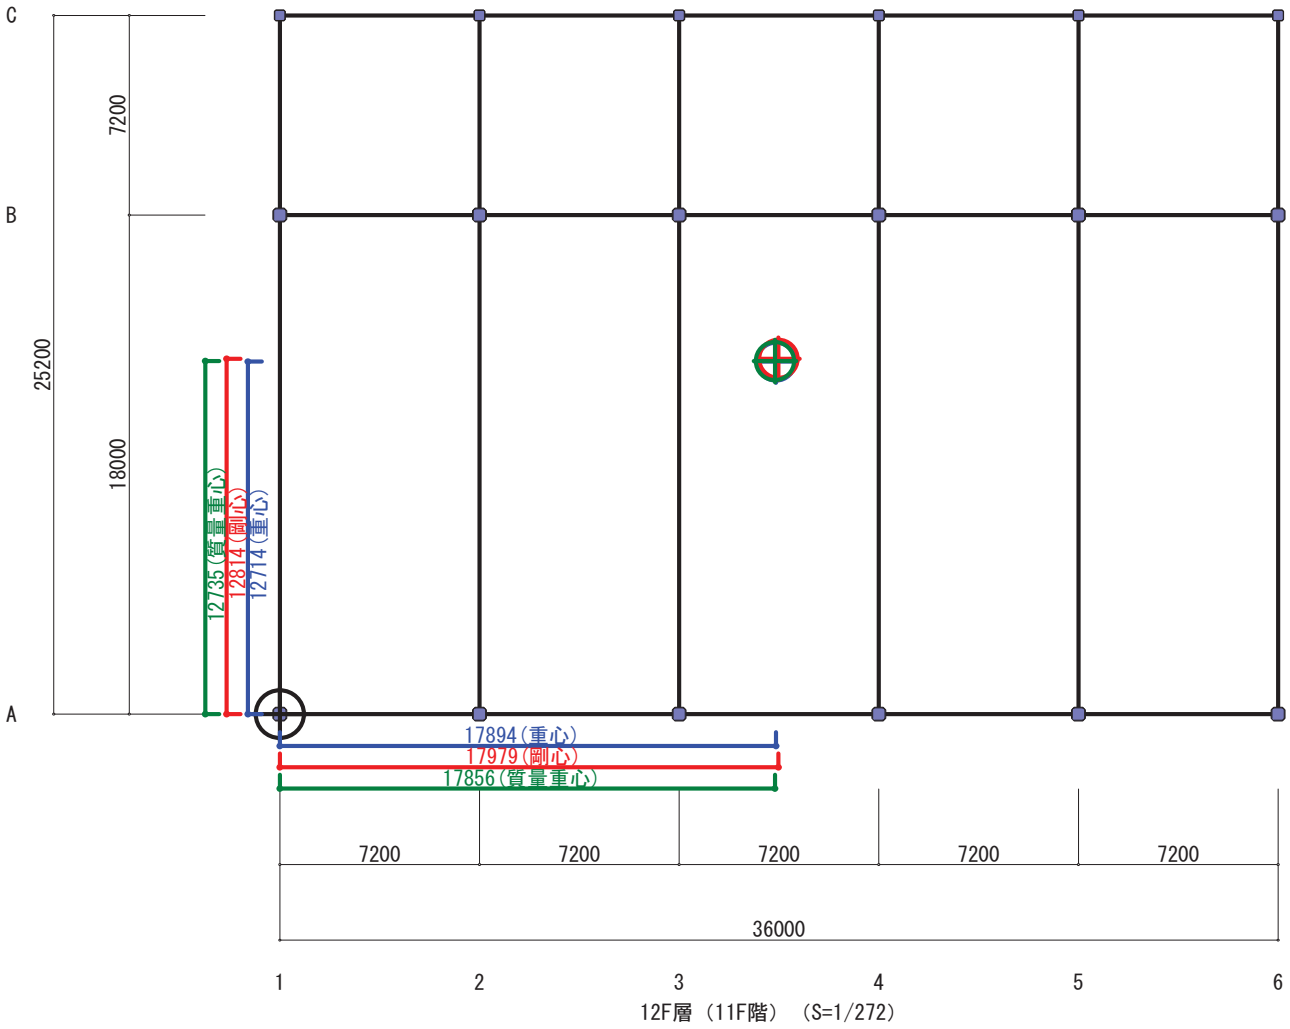


12F層（11F階）（S=1/272）

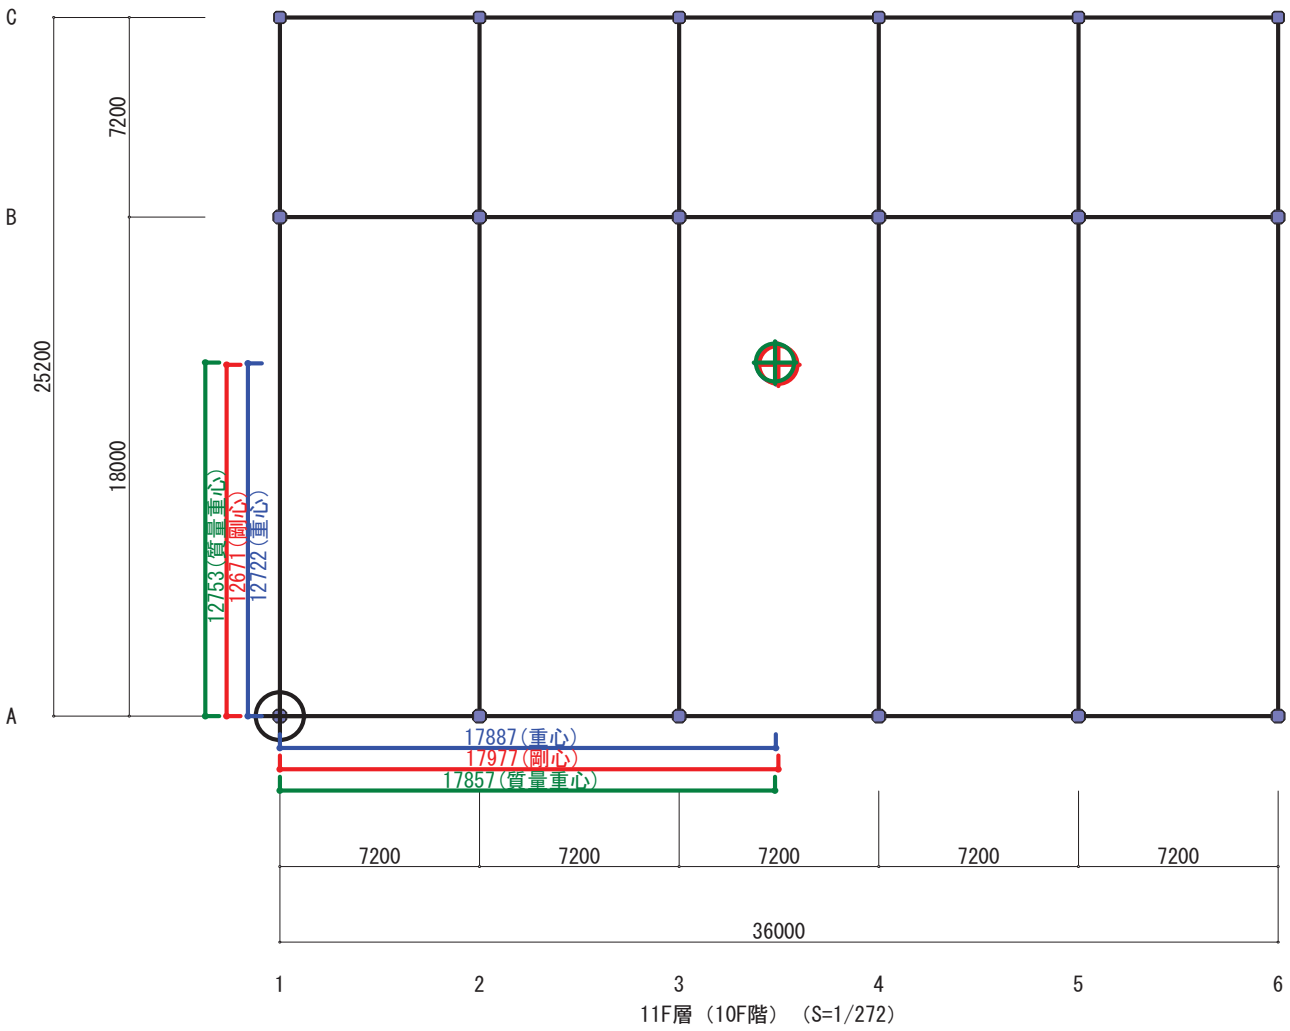


11F層（10F階）（S=1/272）

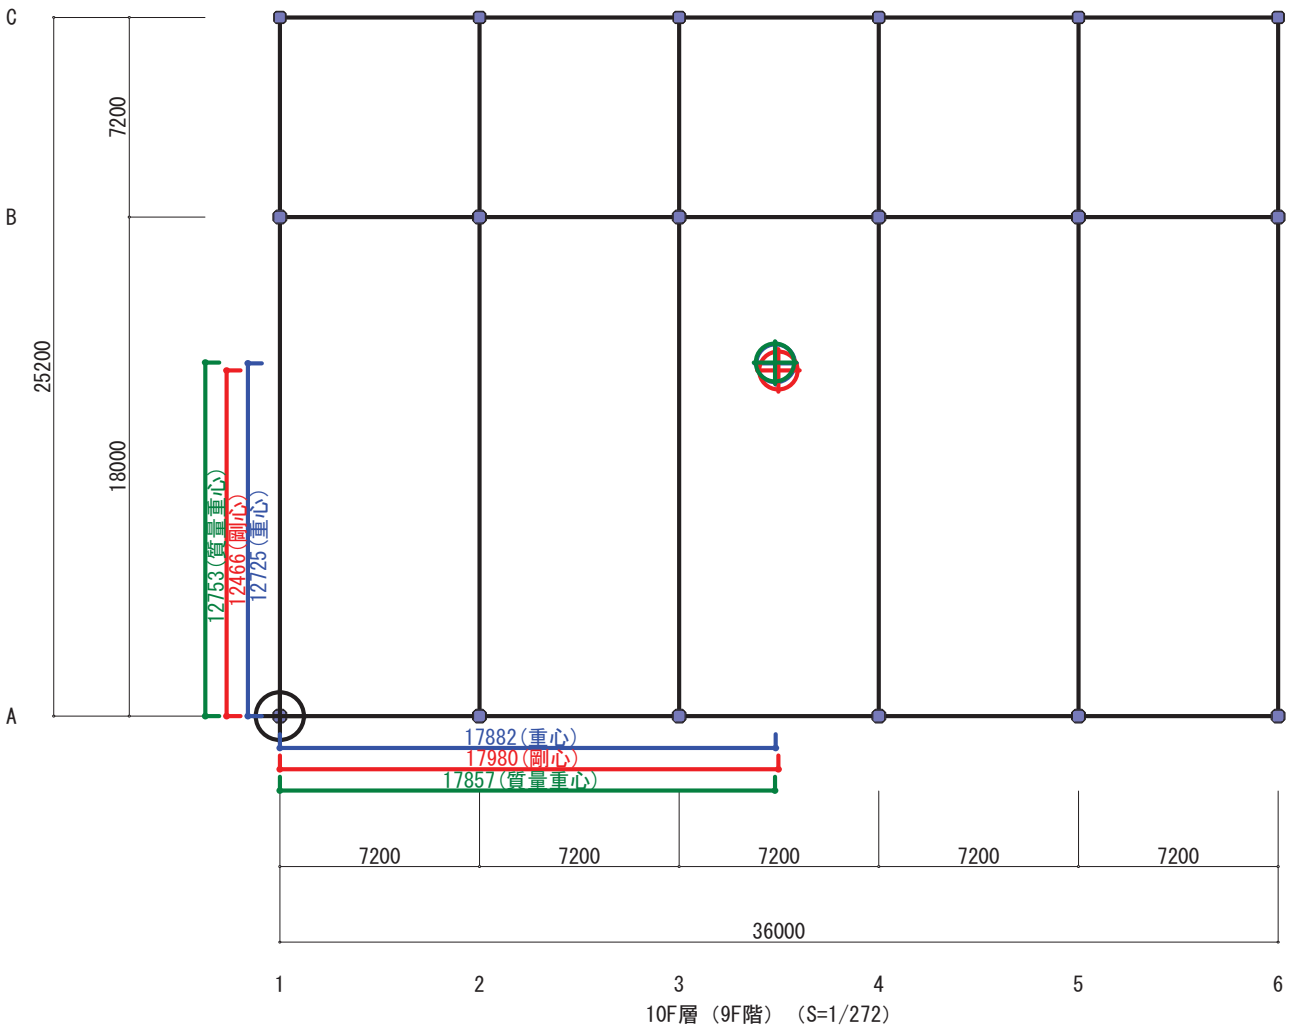


10F層 (9F階)　(S=1/272)

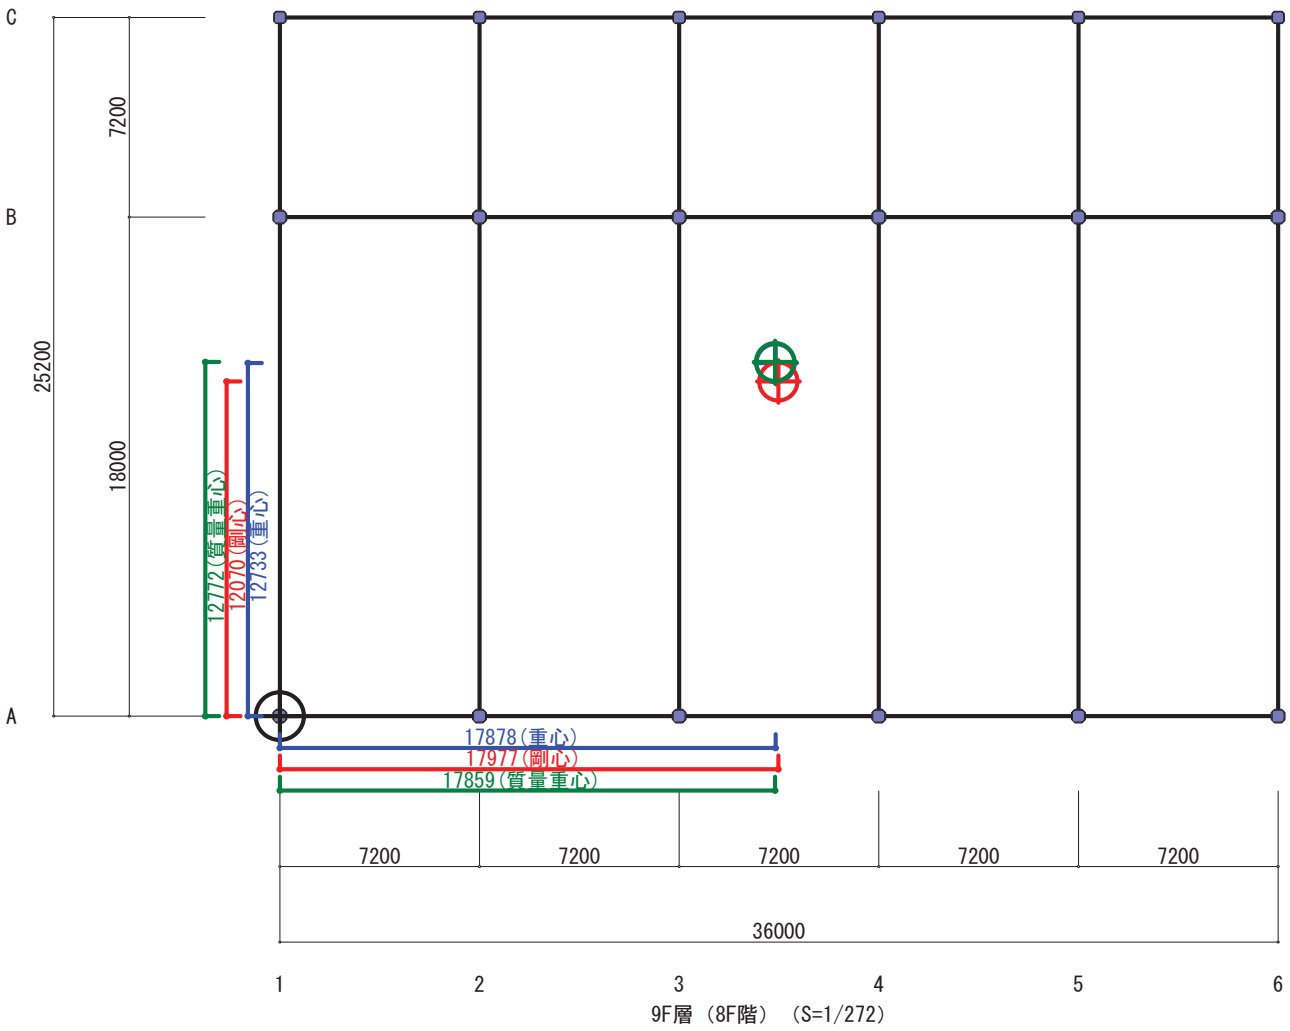


9F層 (8F階)　(S=1/272)

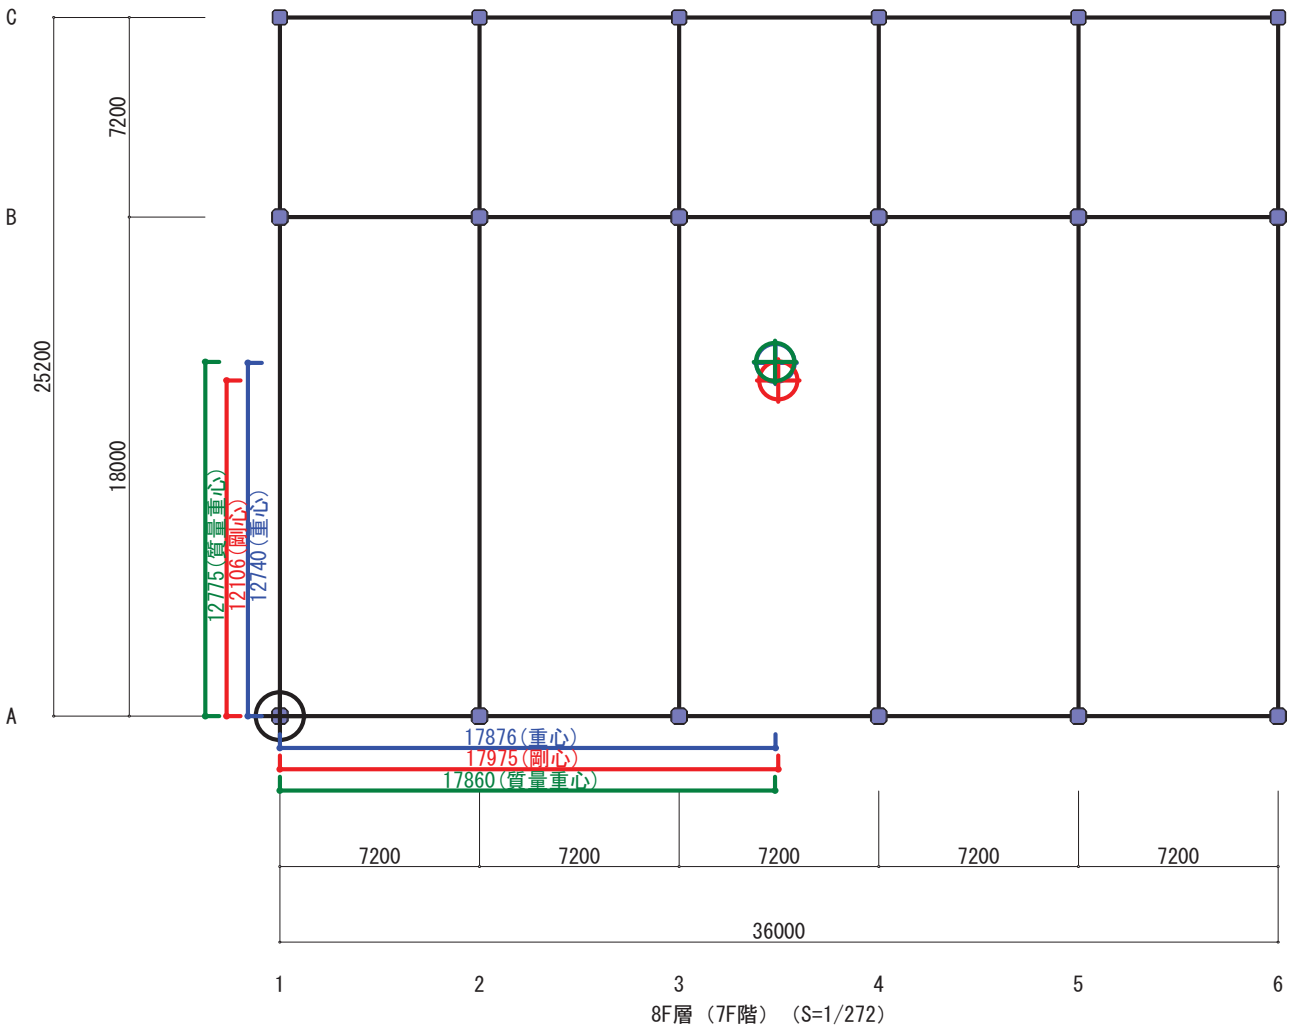


8F層 (7F階)　(S=1/272)

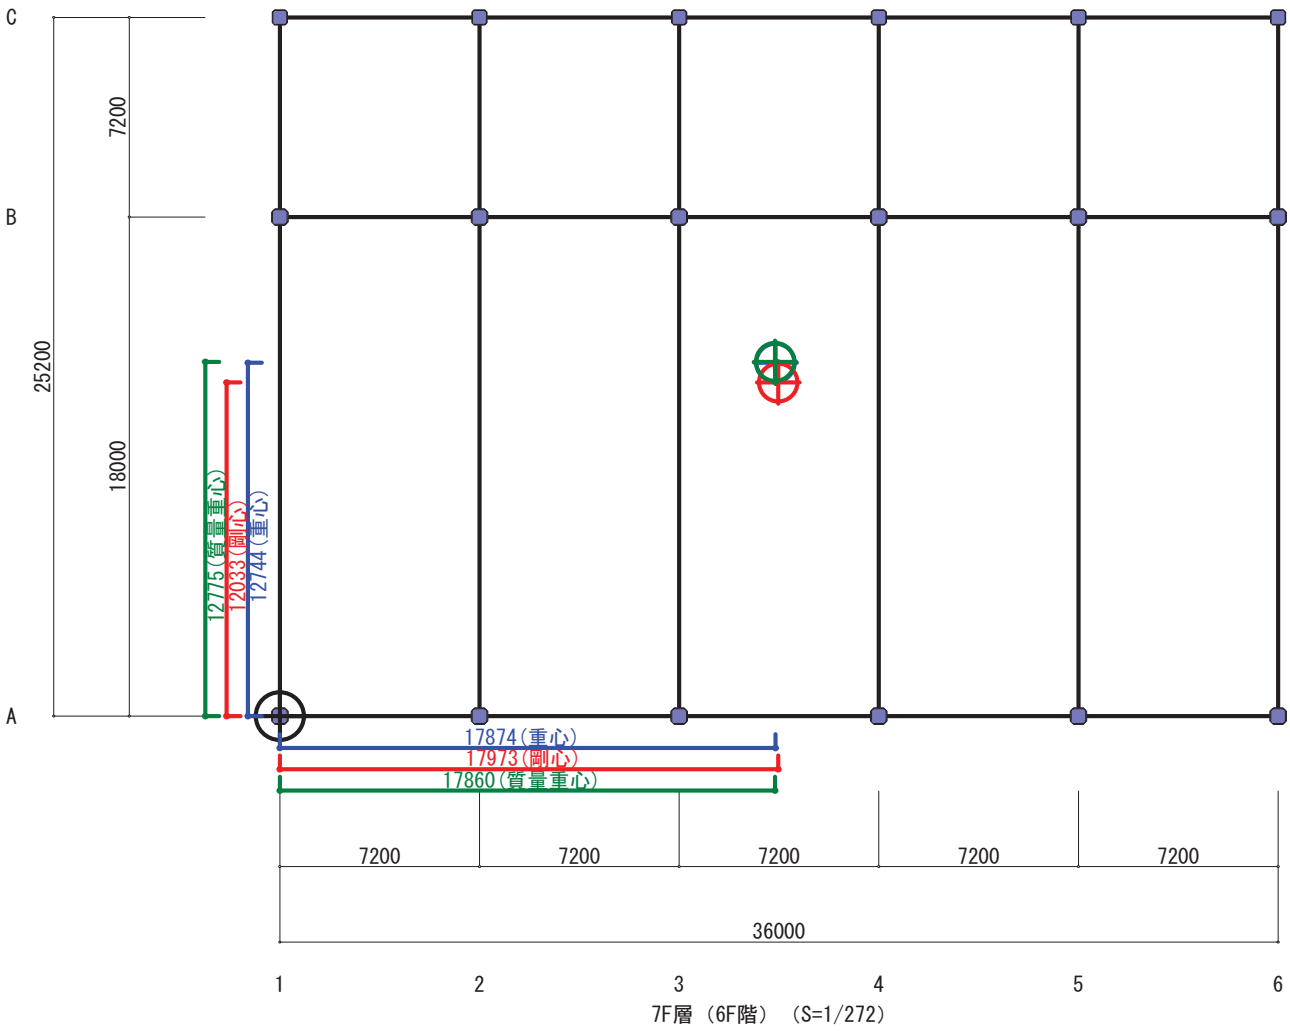


7F層 (6F階)　(S=1/272)

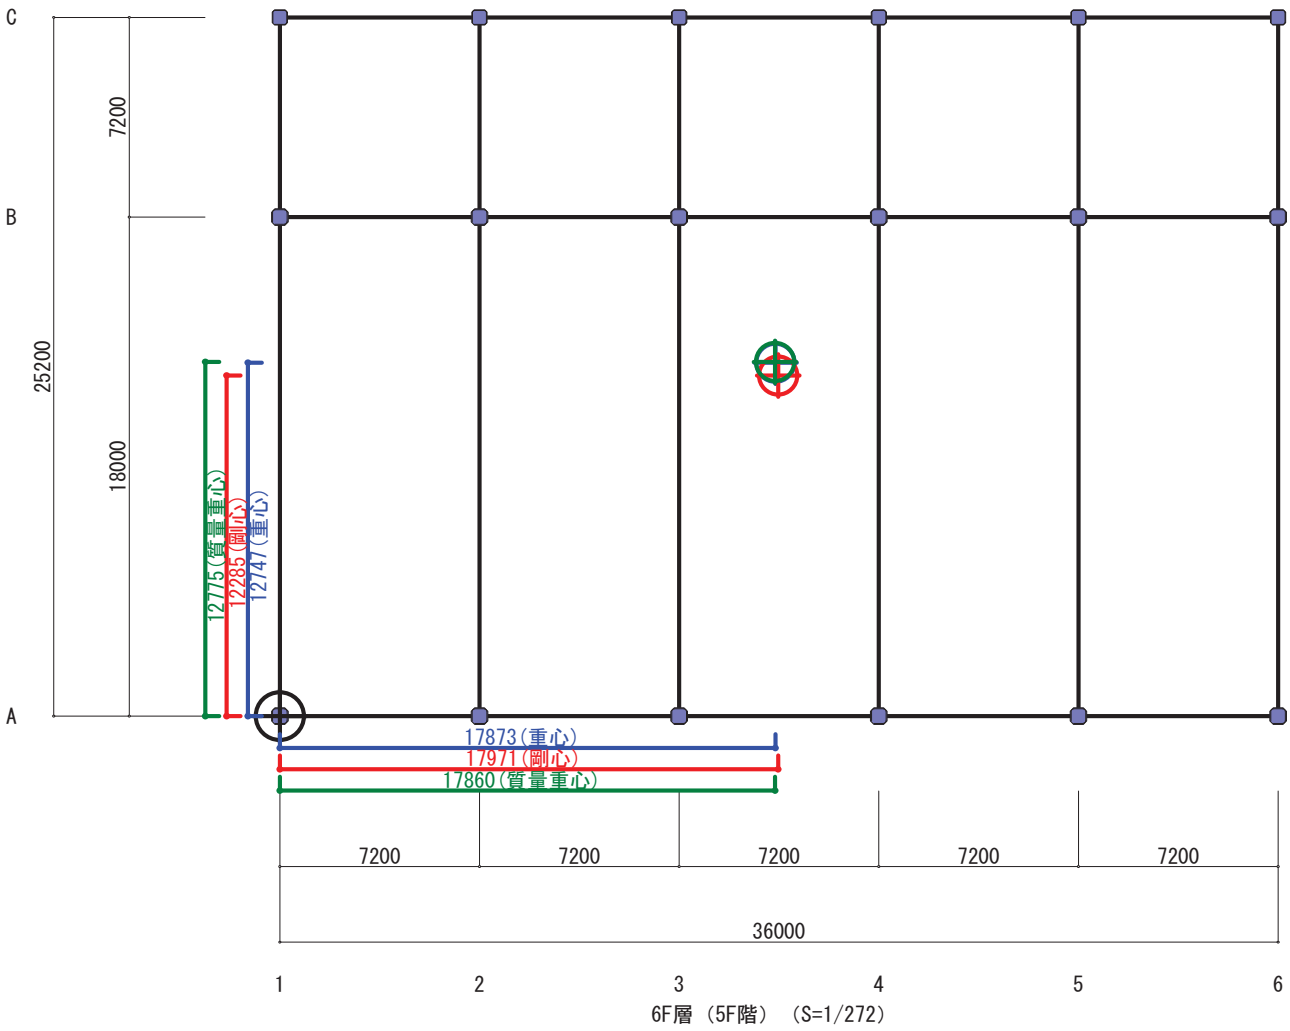


6F層 (5F階)　(S=1/272)

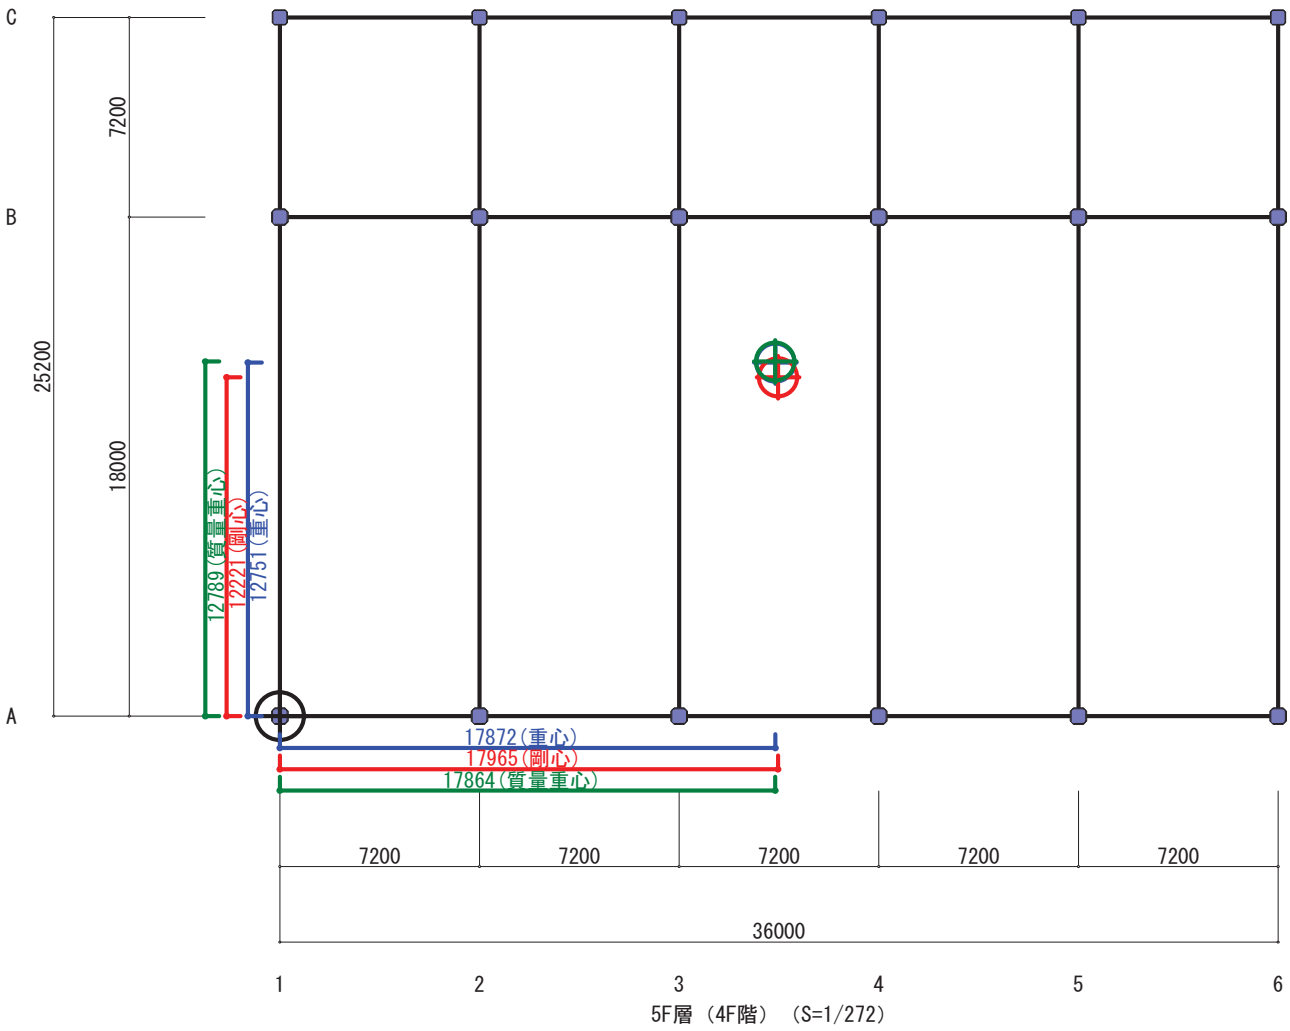


5F層 (4F階)　(S=1/272)

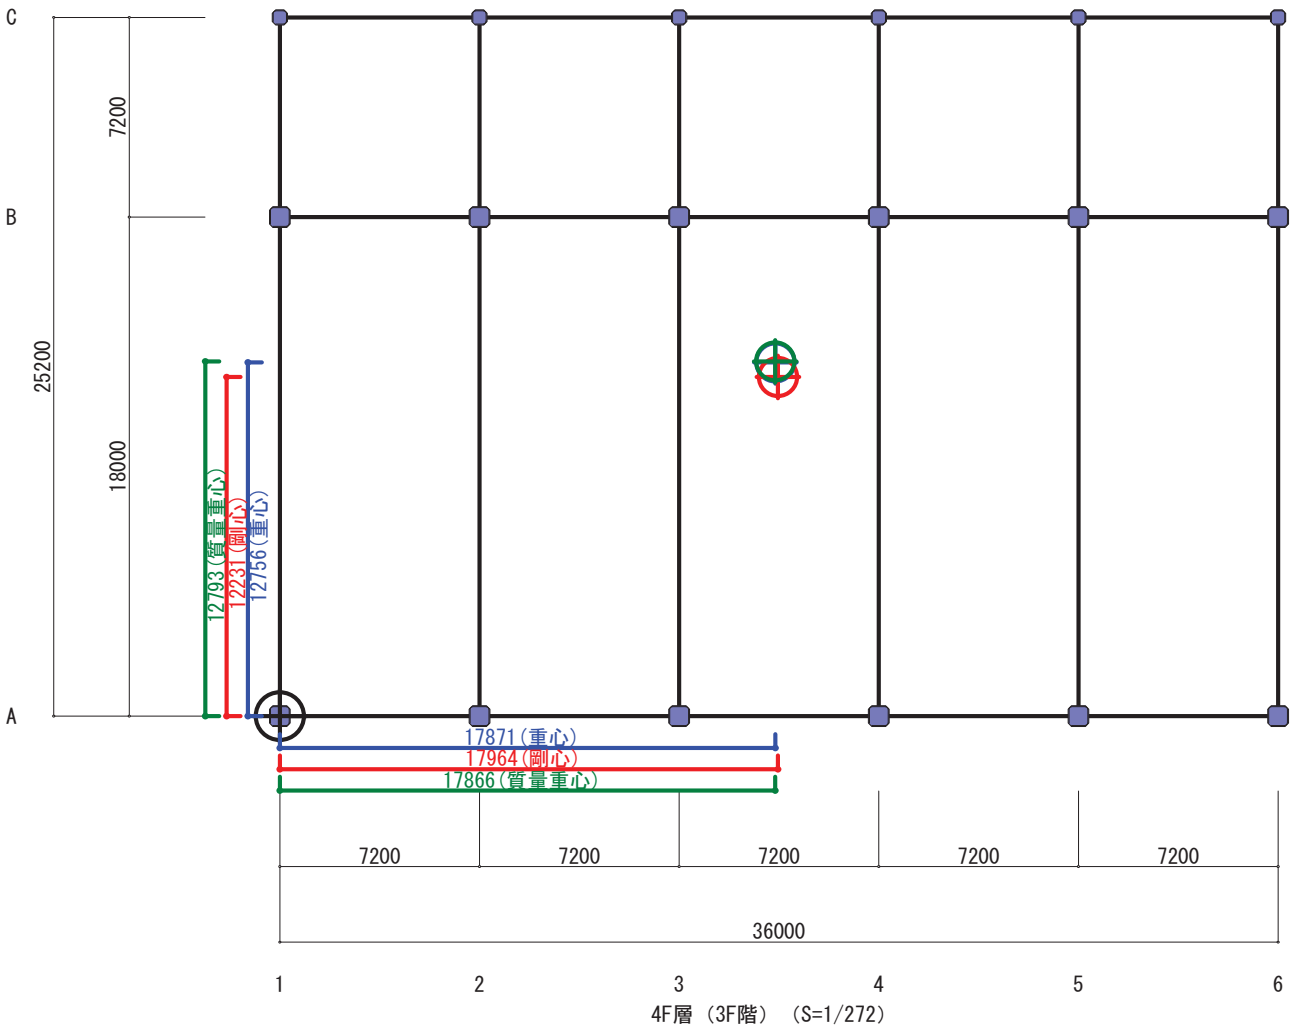

4F層 (3F階)　(S=1/272)

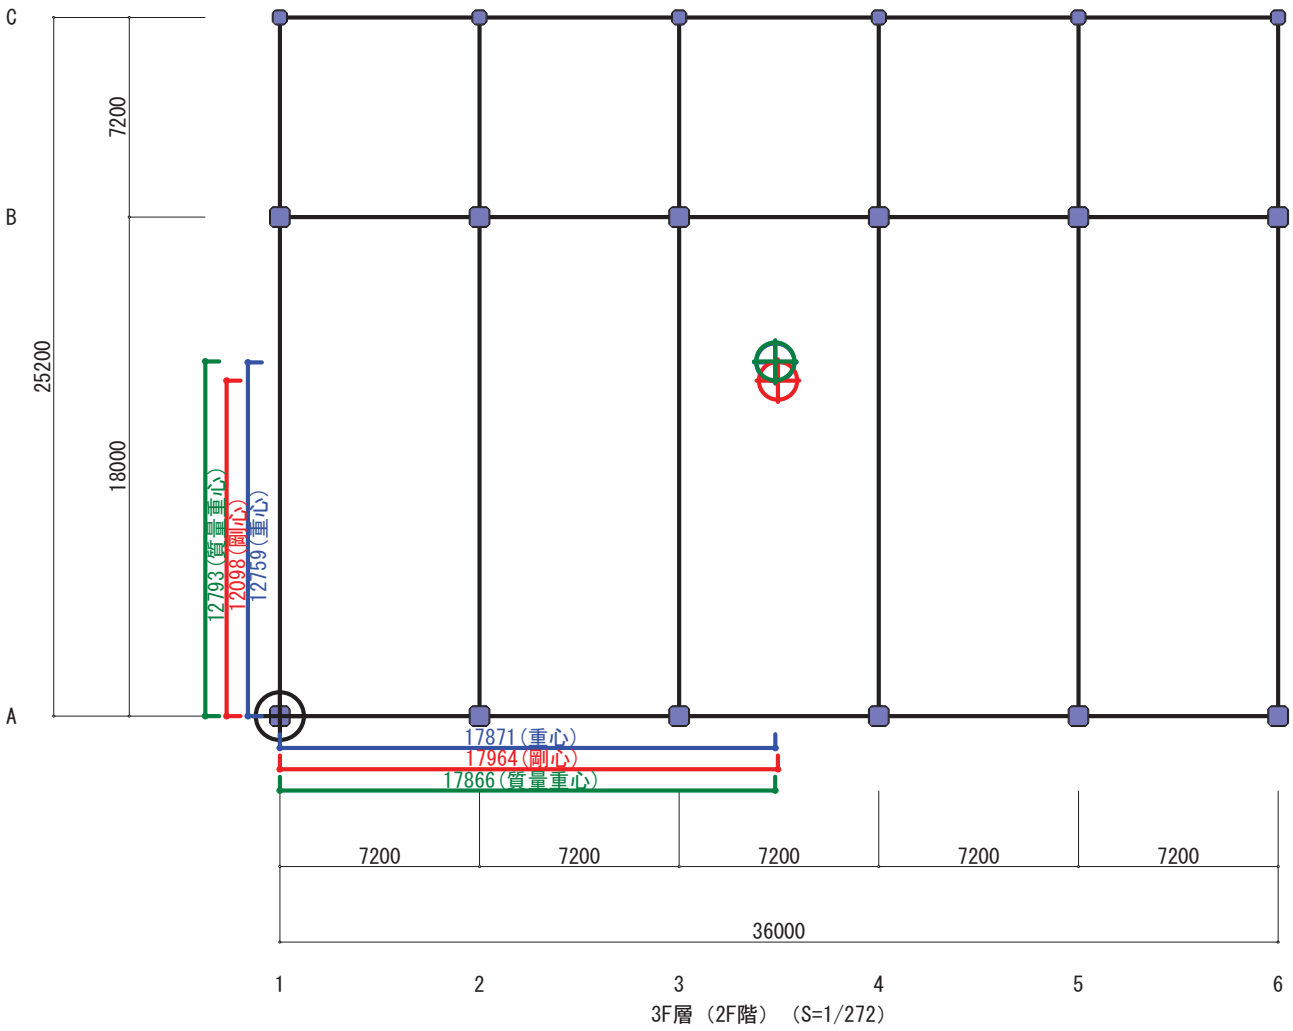

3F層 (2F階)　(S=1/272)

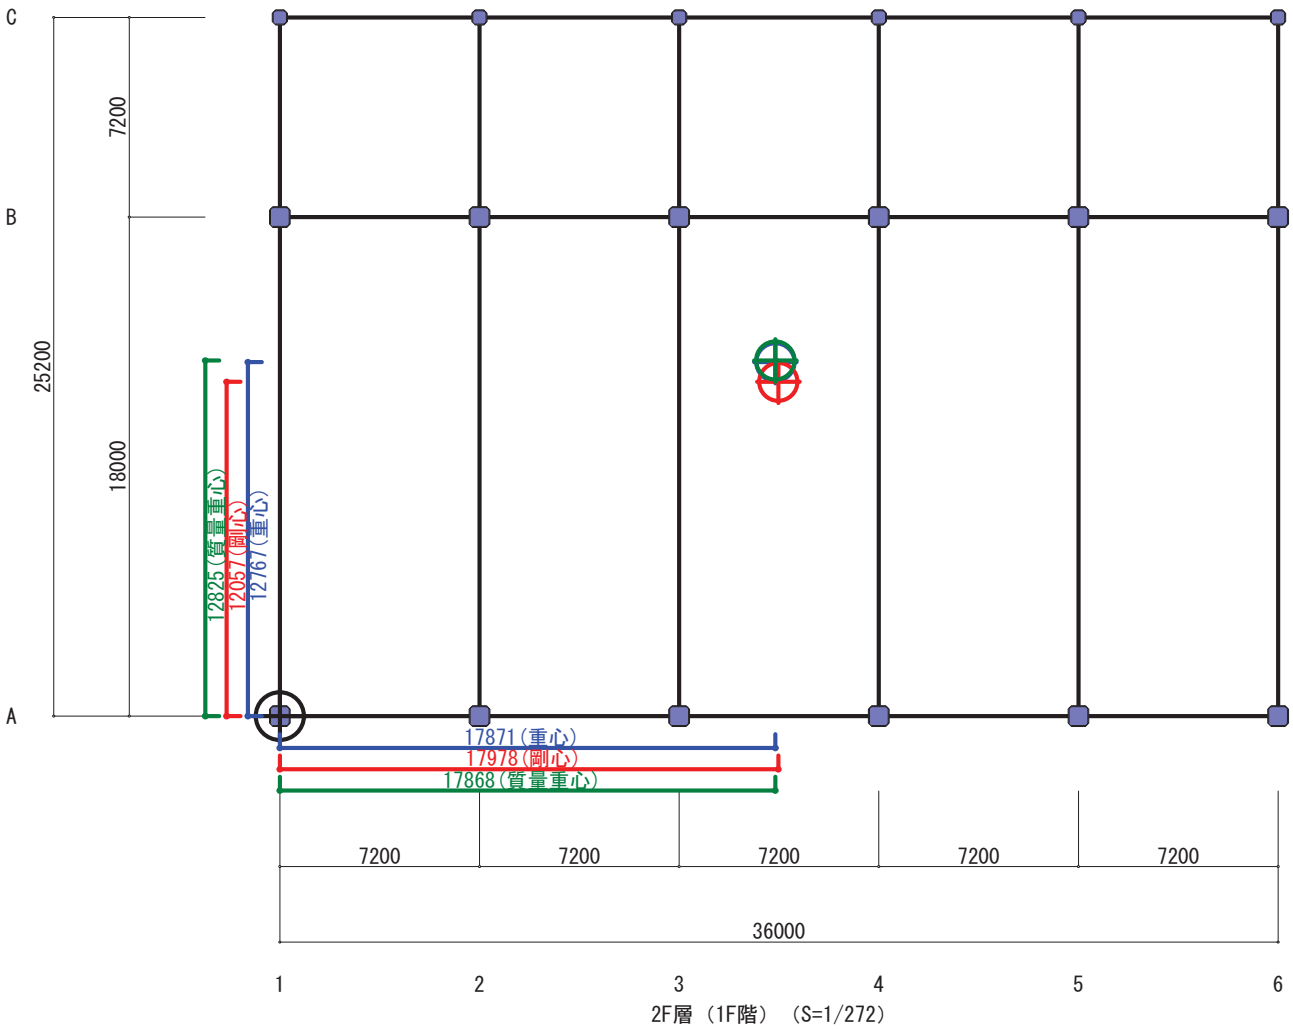

2F層 (1F階)　(S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
14F	2806.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13F	4245.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	5466.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	6558.71	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	7534.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	8403.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	9188.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9883.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10488.85	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	11007.16	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11445.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11803.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12076.28	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12269.79	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
14F	2806.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13F	4245.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	5466.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	6558.71	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	7534.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	8403.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	9188.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9883.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10488.85	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	11007.16	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11445.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11803.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12076.28	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12269.79	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
14F	2806.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13F	4245.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	5466.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	6558.71	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	7534.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	8403.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	9188.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9883.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10488.85	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	11007.16	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11445.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11803.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
2F	12076.28	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12269.79	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	


Ｙ方向負加力時


階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
14F	2806.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13F	4245.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	5466.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	6558.71	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	7534.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	8403.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	9188.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	9883.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	10488.85	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	11007.16	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11445.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11803.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12076.28	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12269.79	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率


柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

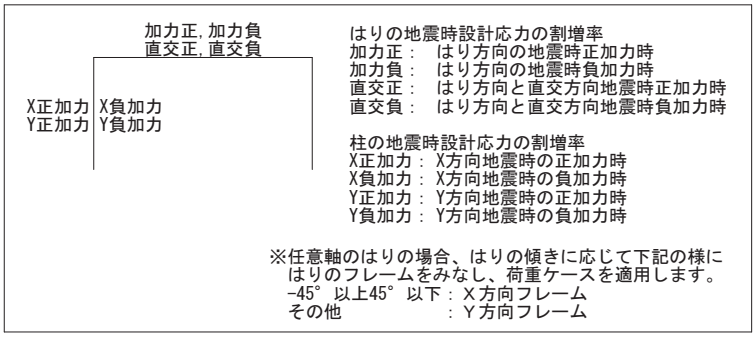


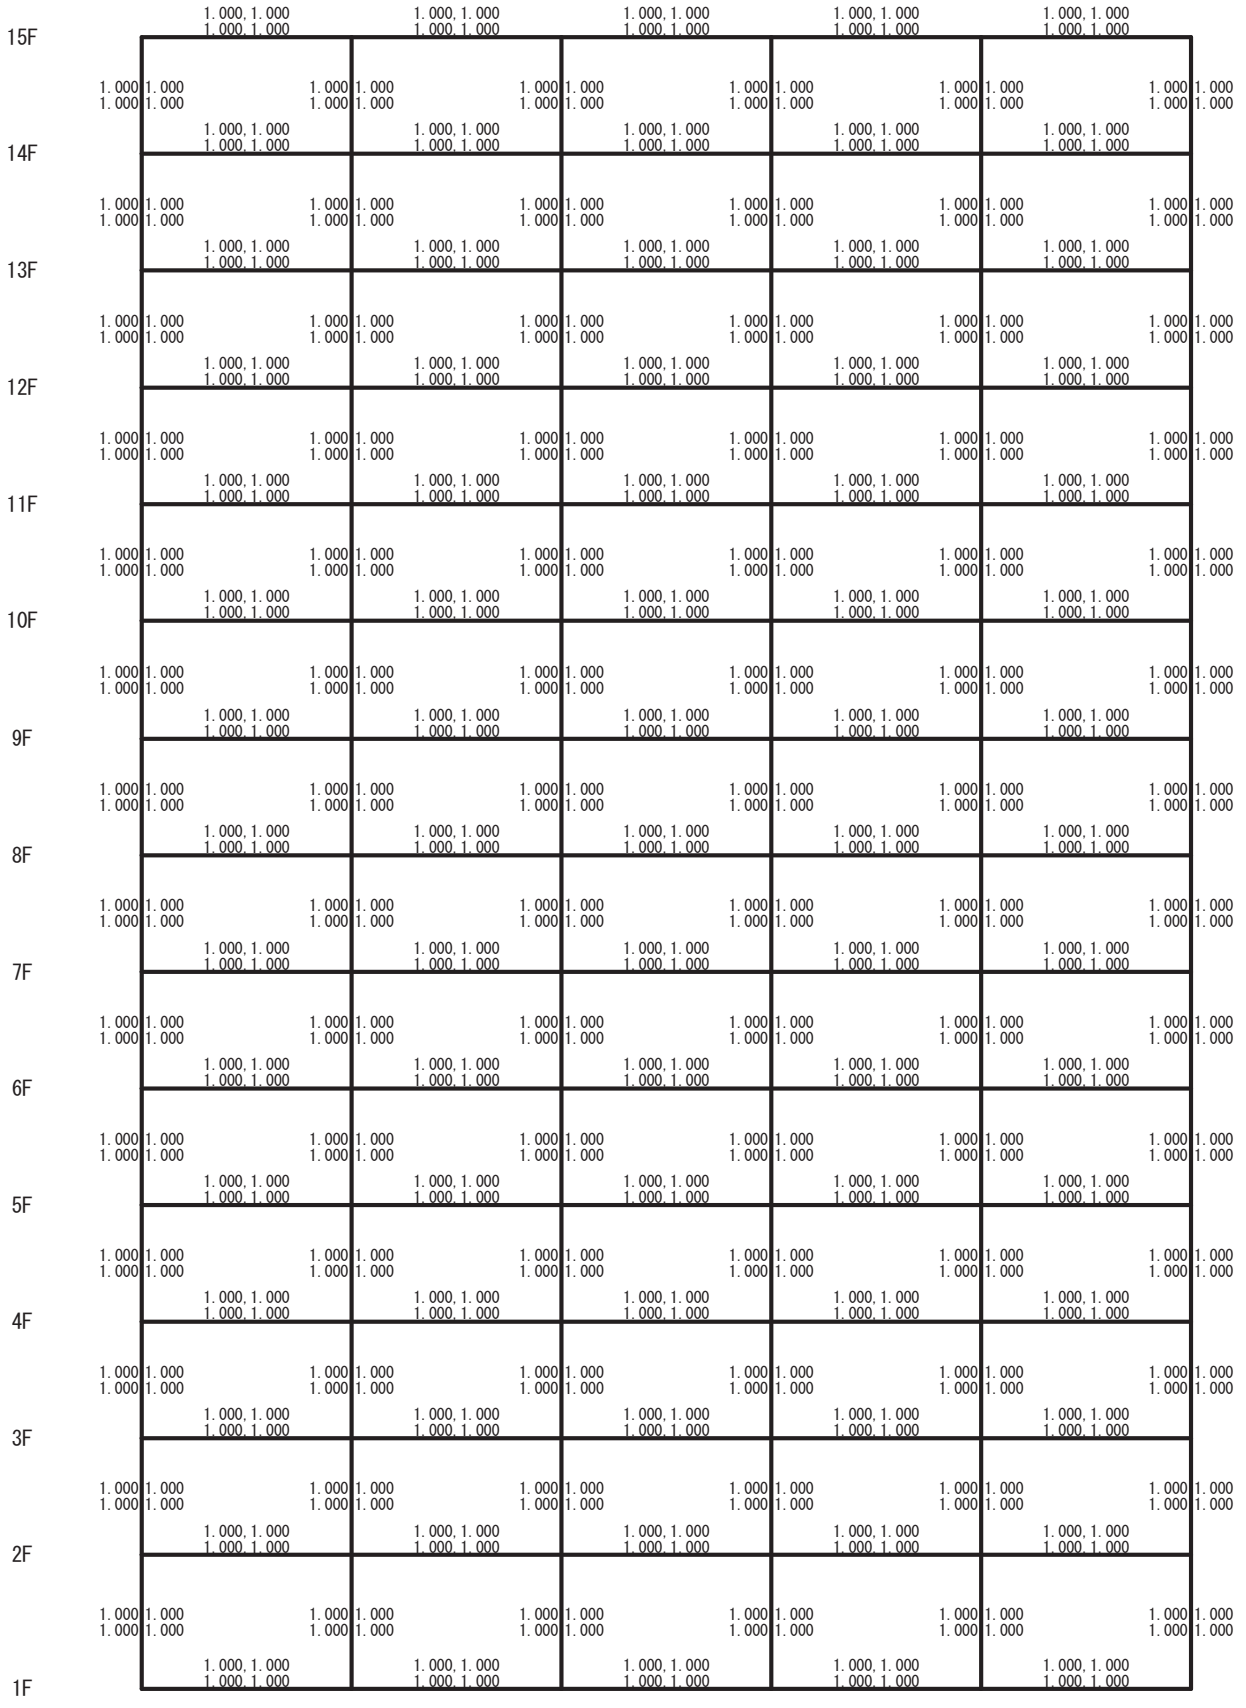
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/259)

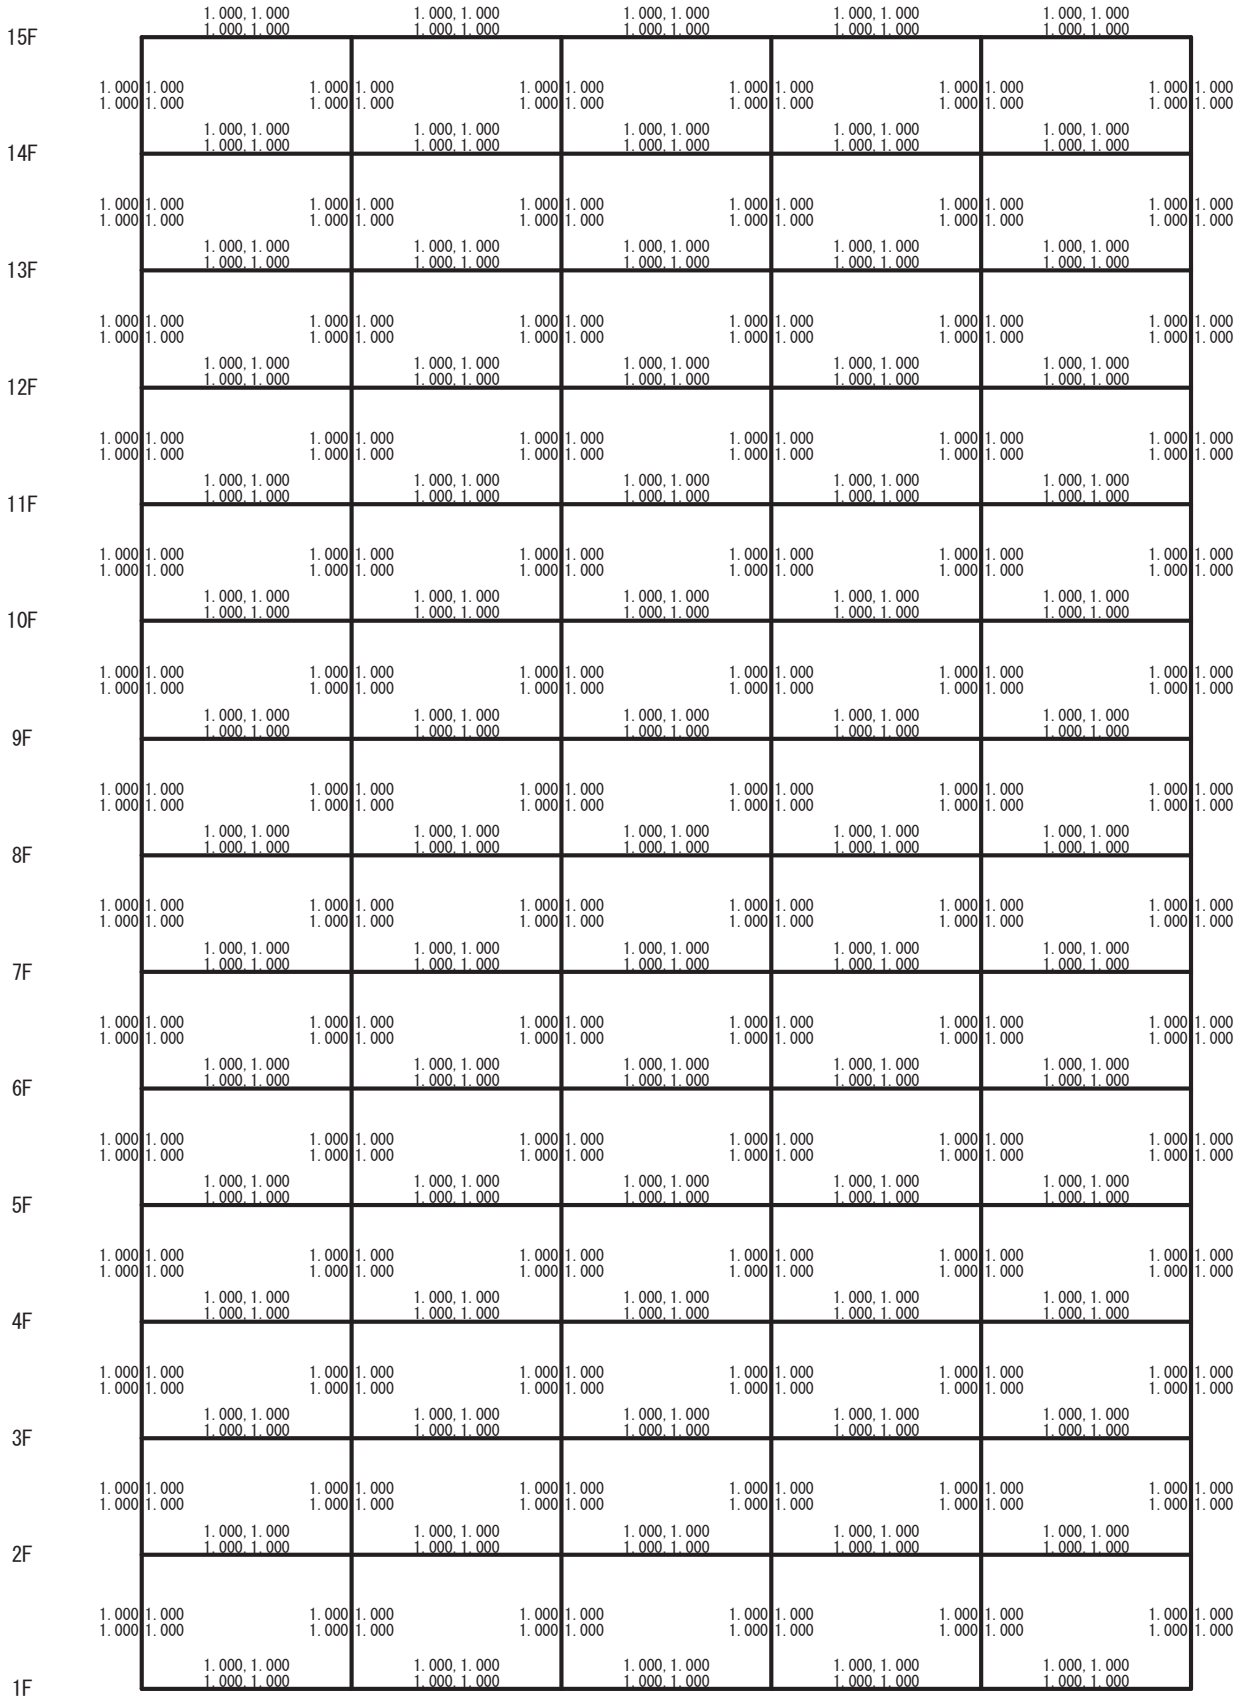
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/259)

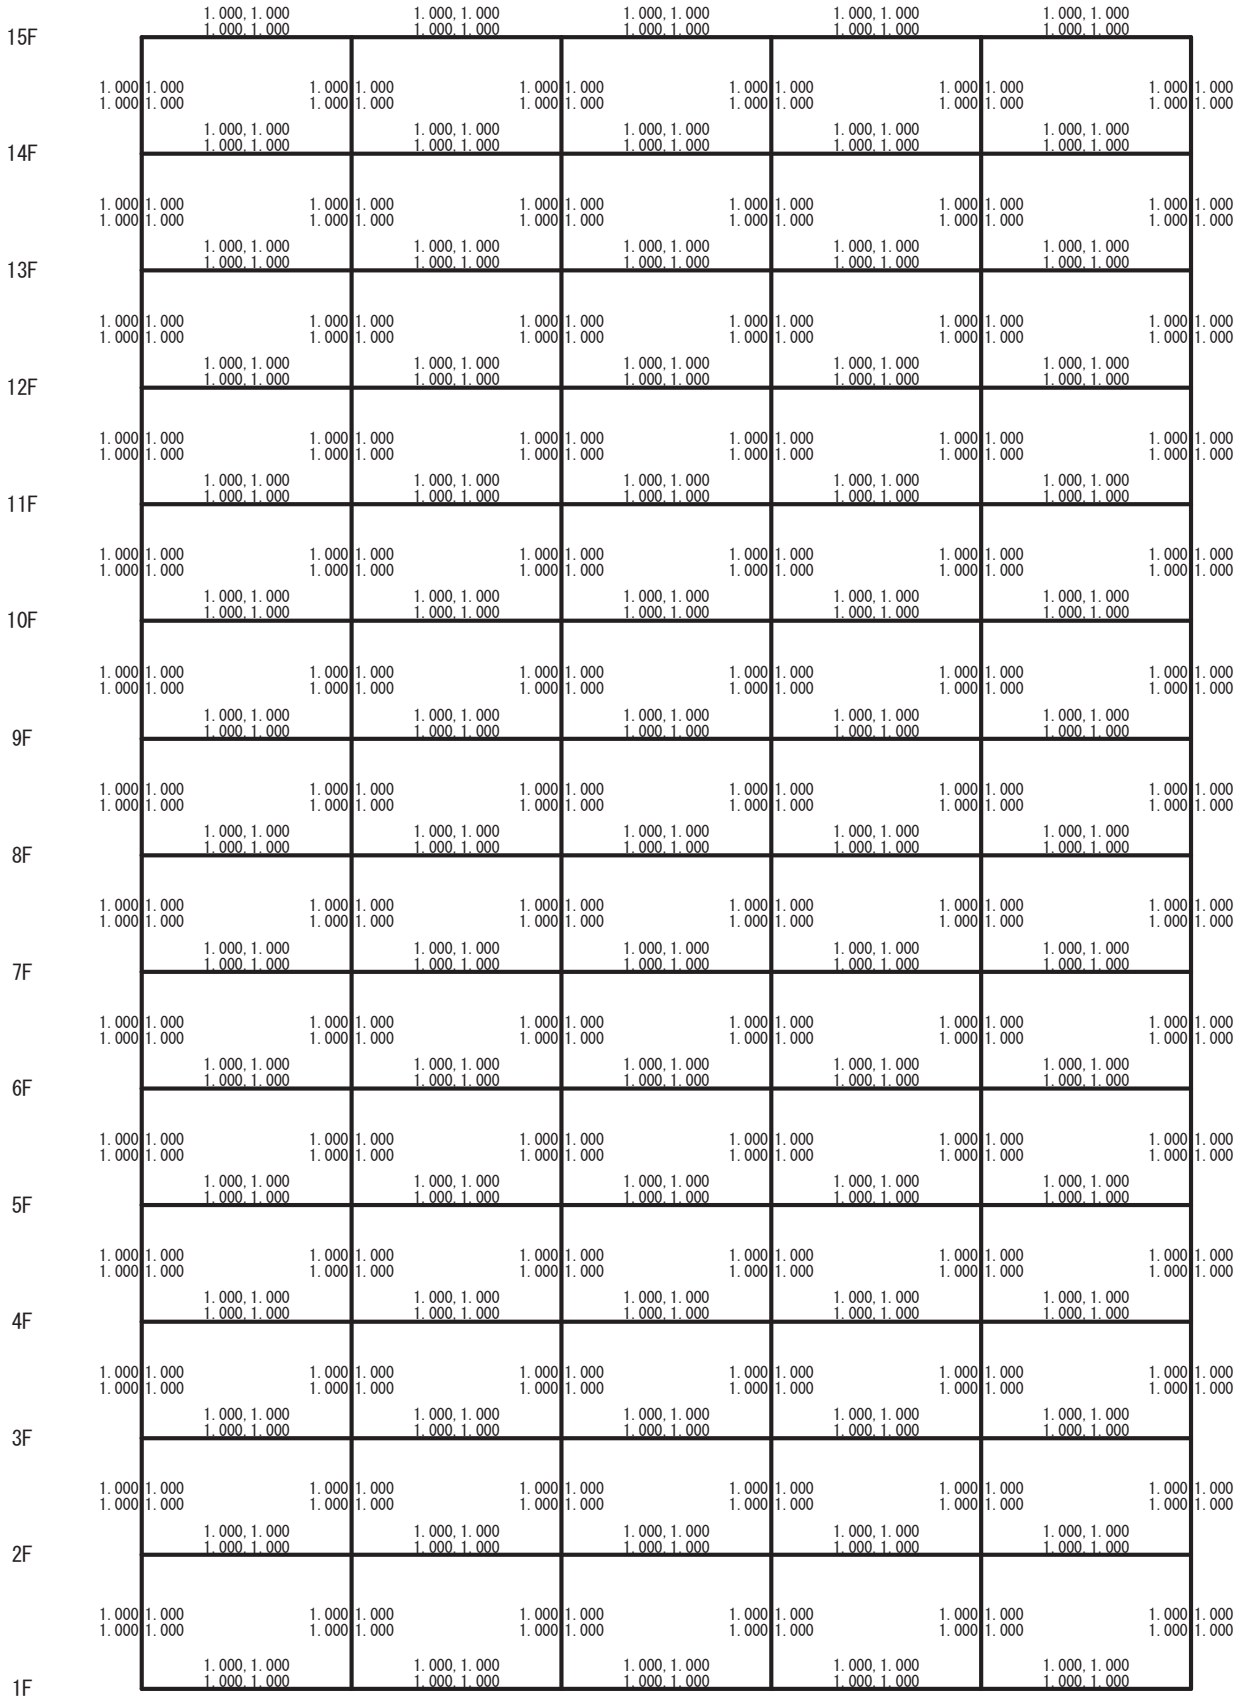
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/259)

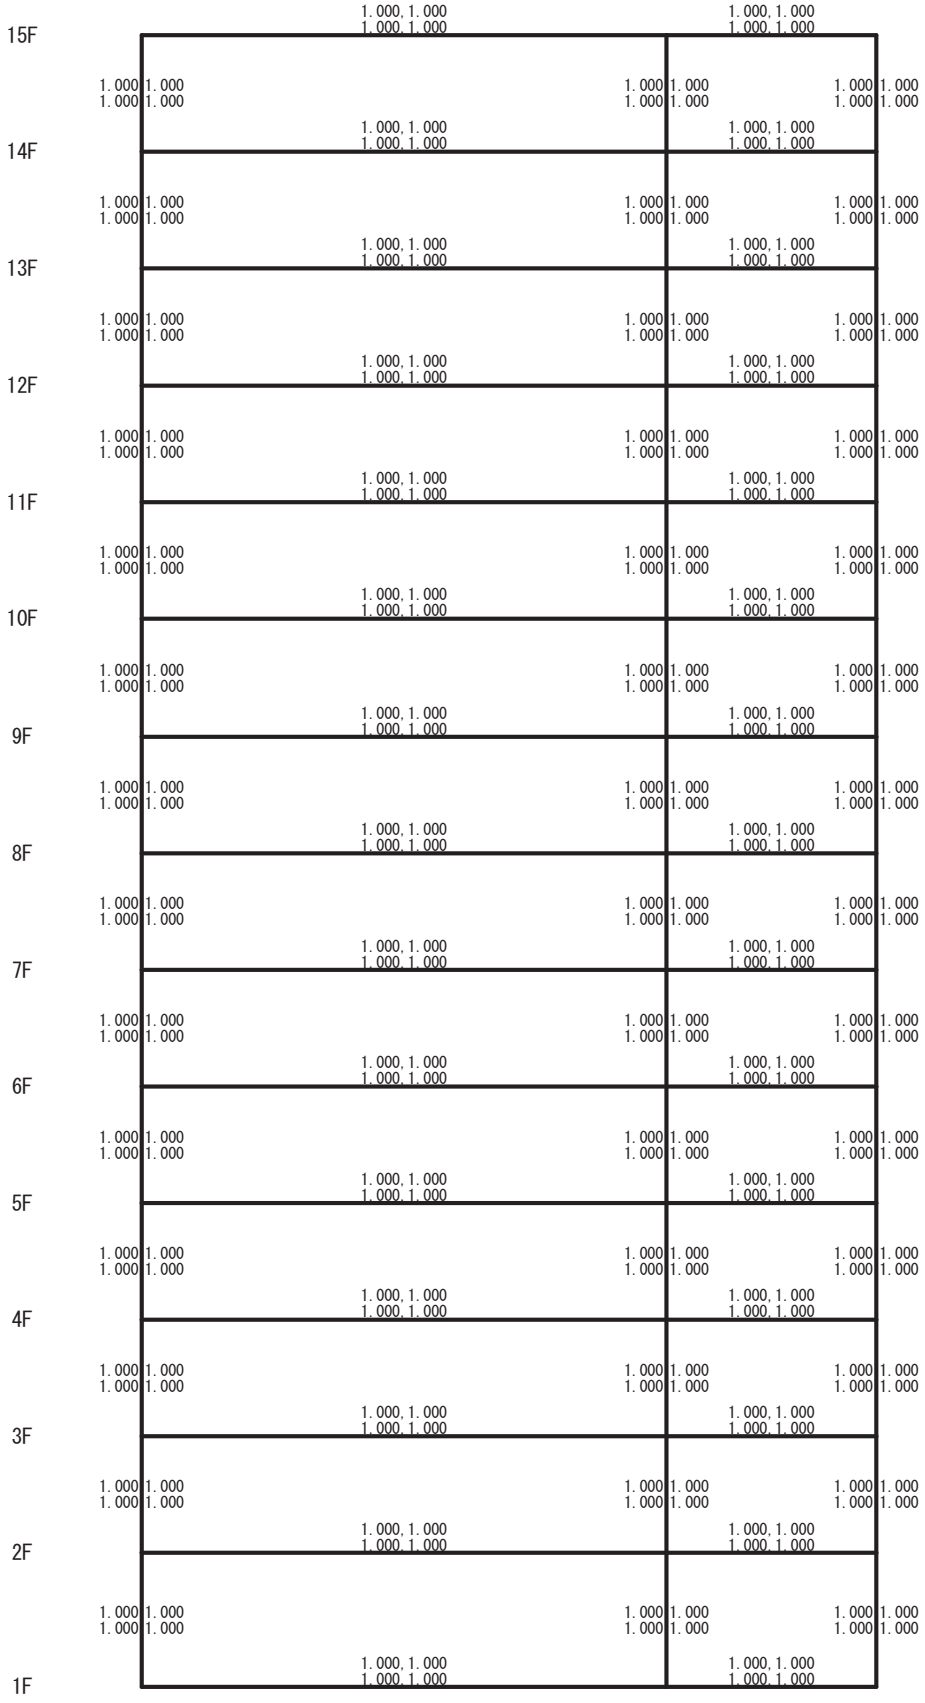
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
A
B
C


1 フレーム (S=1/259)

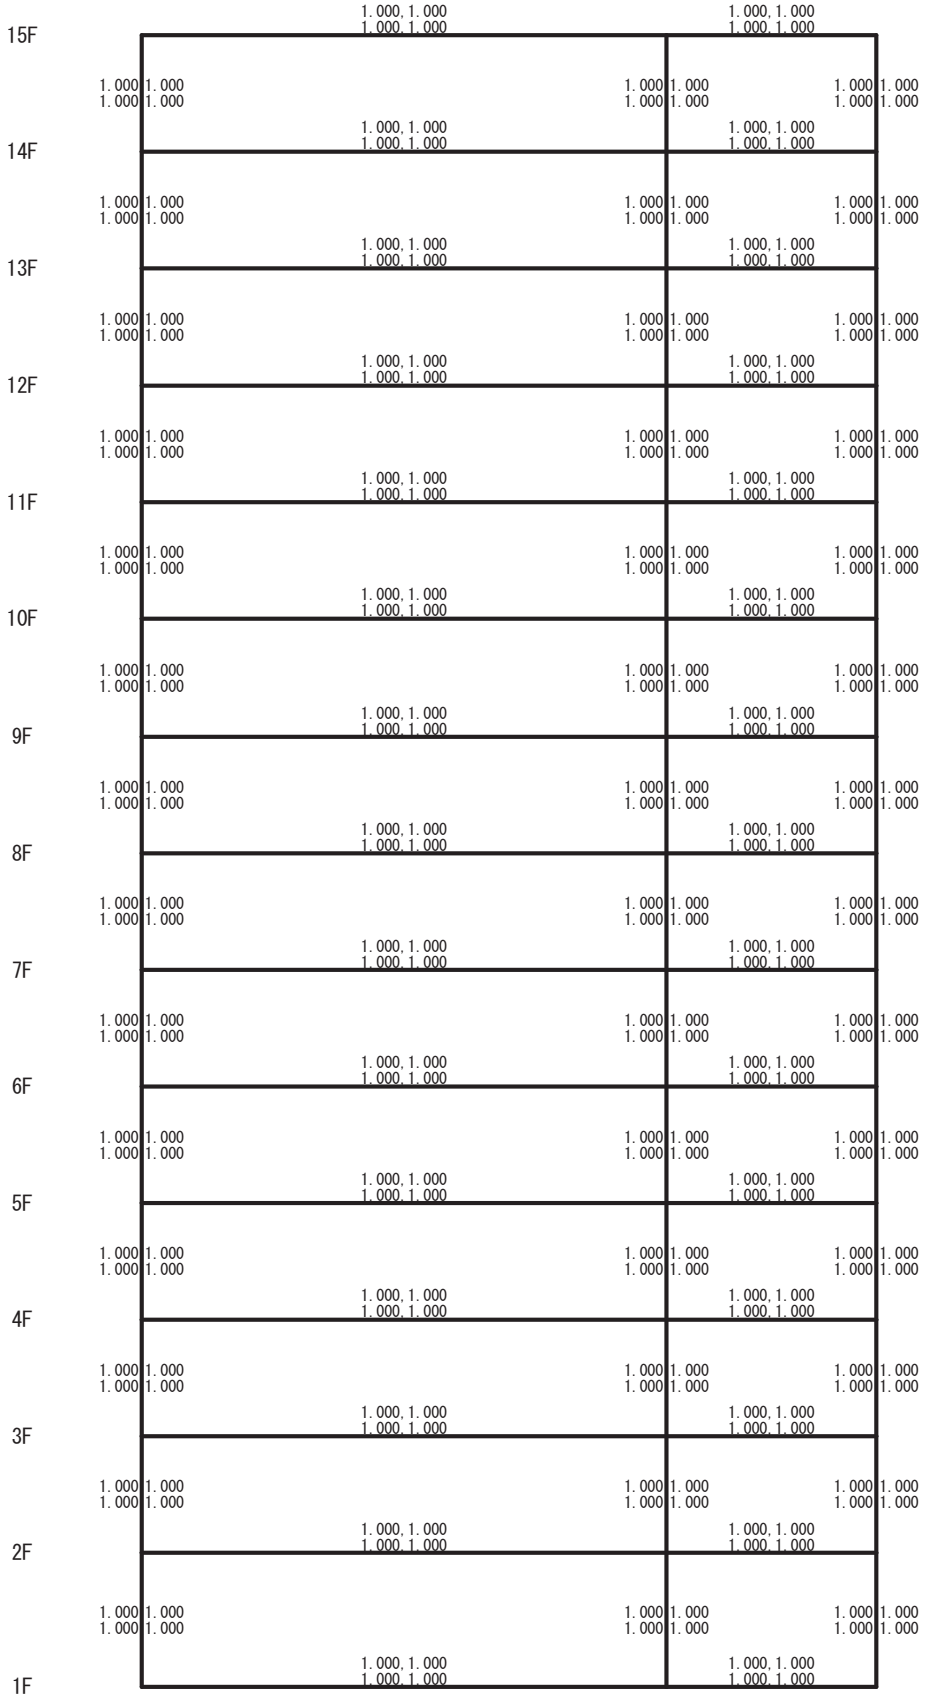
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
A
B
C


2 フレーム (S=1/259)

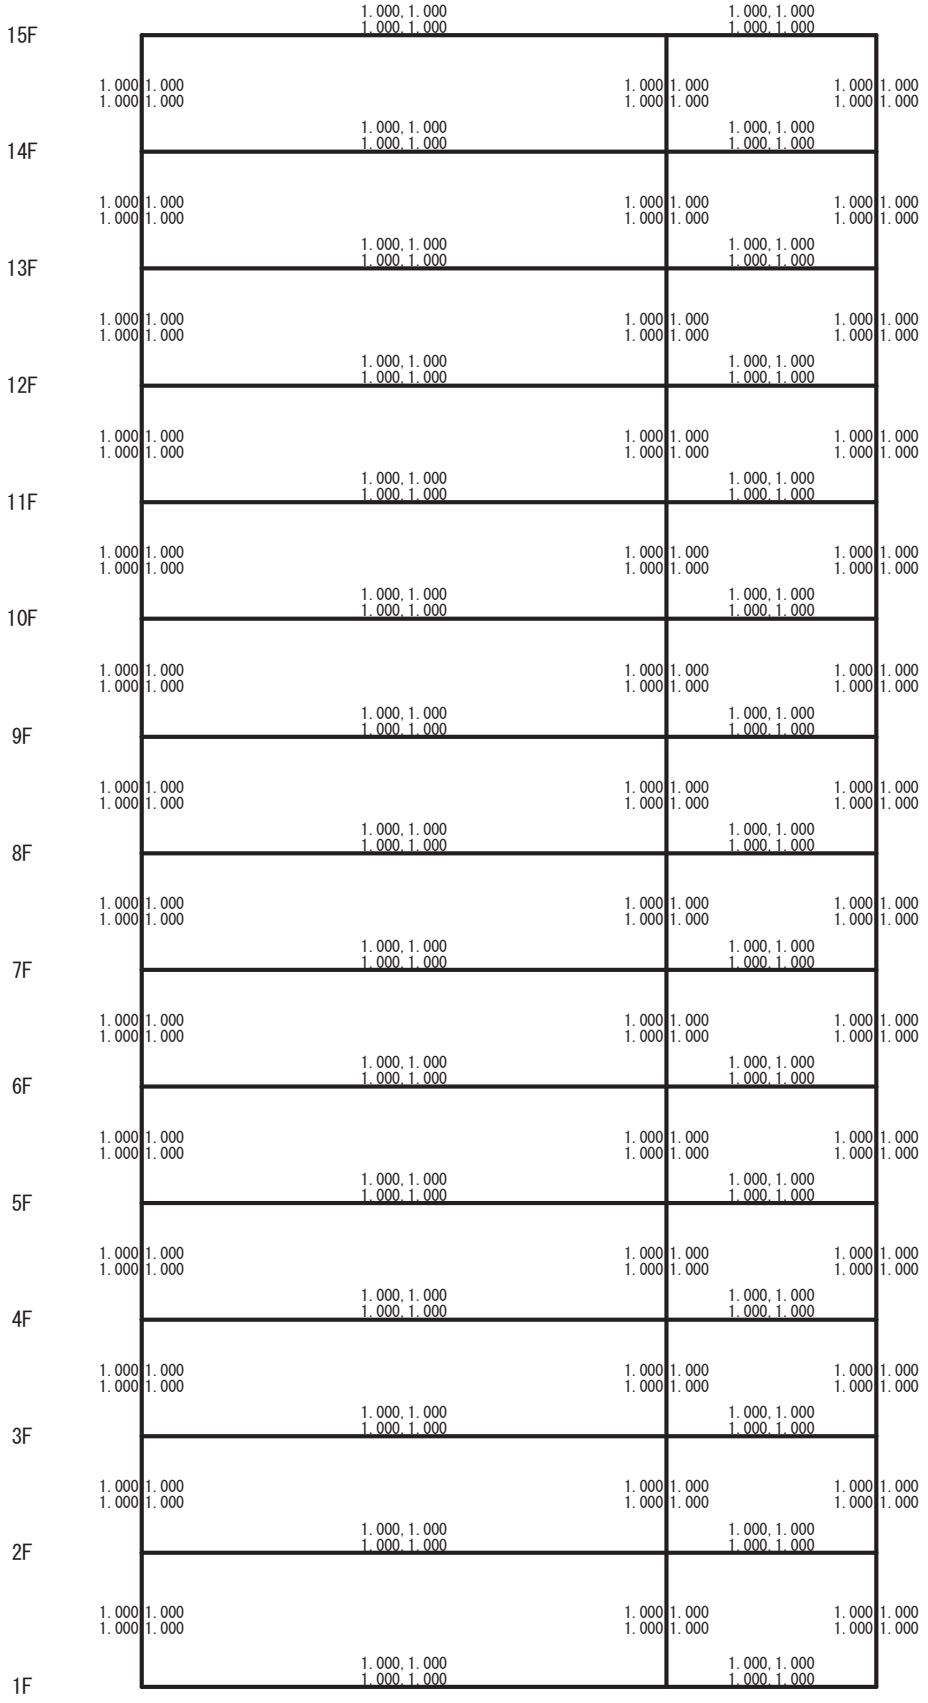
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
A
B
C


3 フレーム (S=1/259)

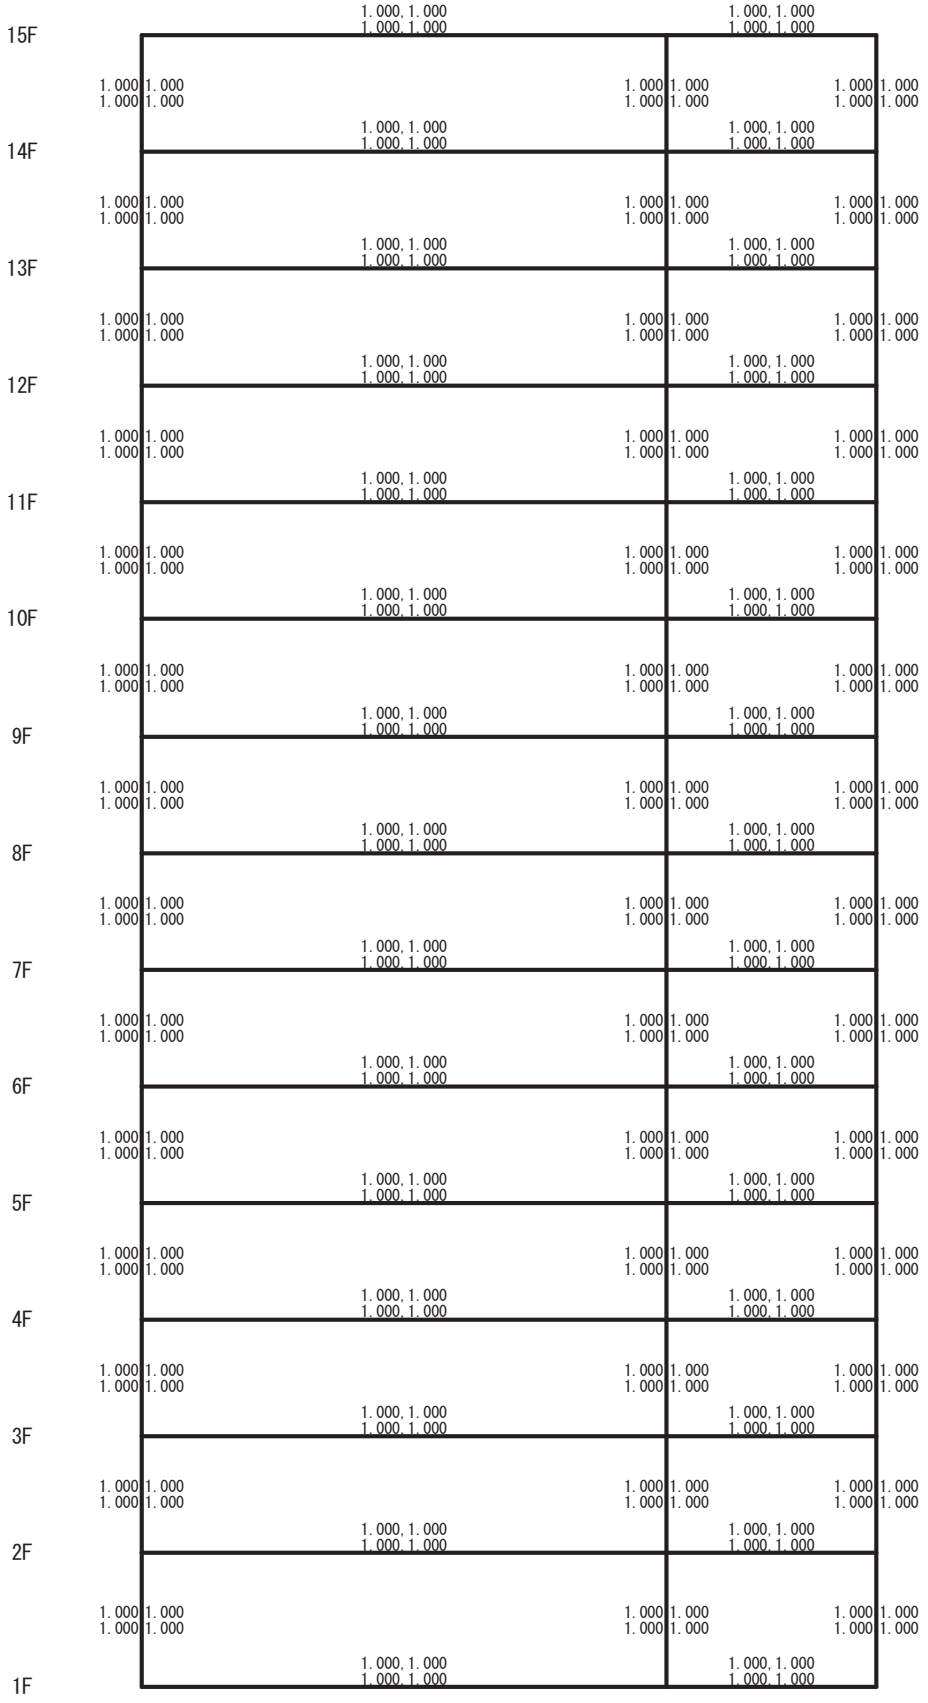
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
A
B
C

4 フレーム (S=1/259)

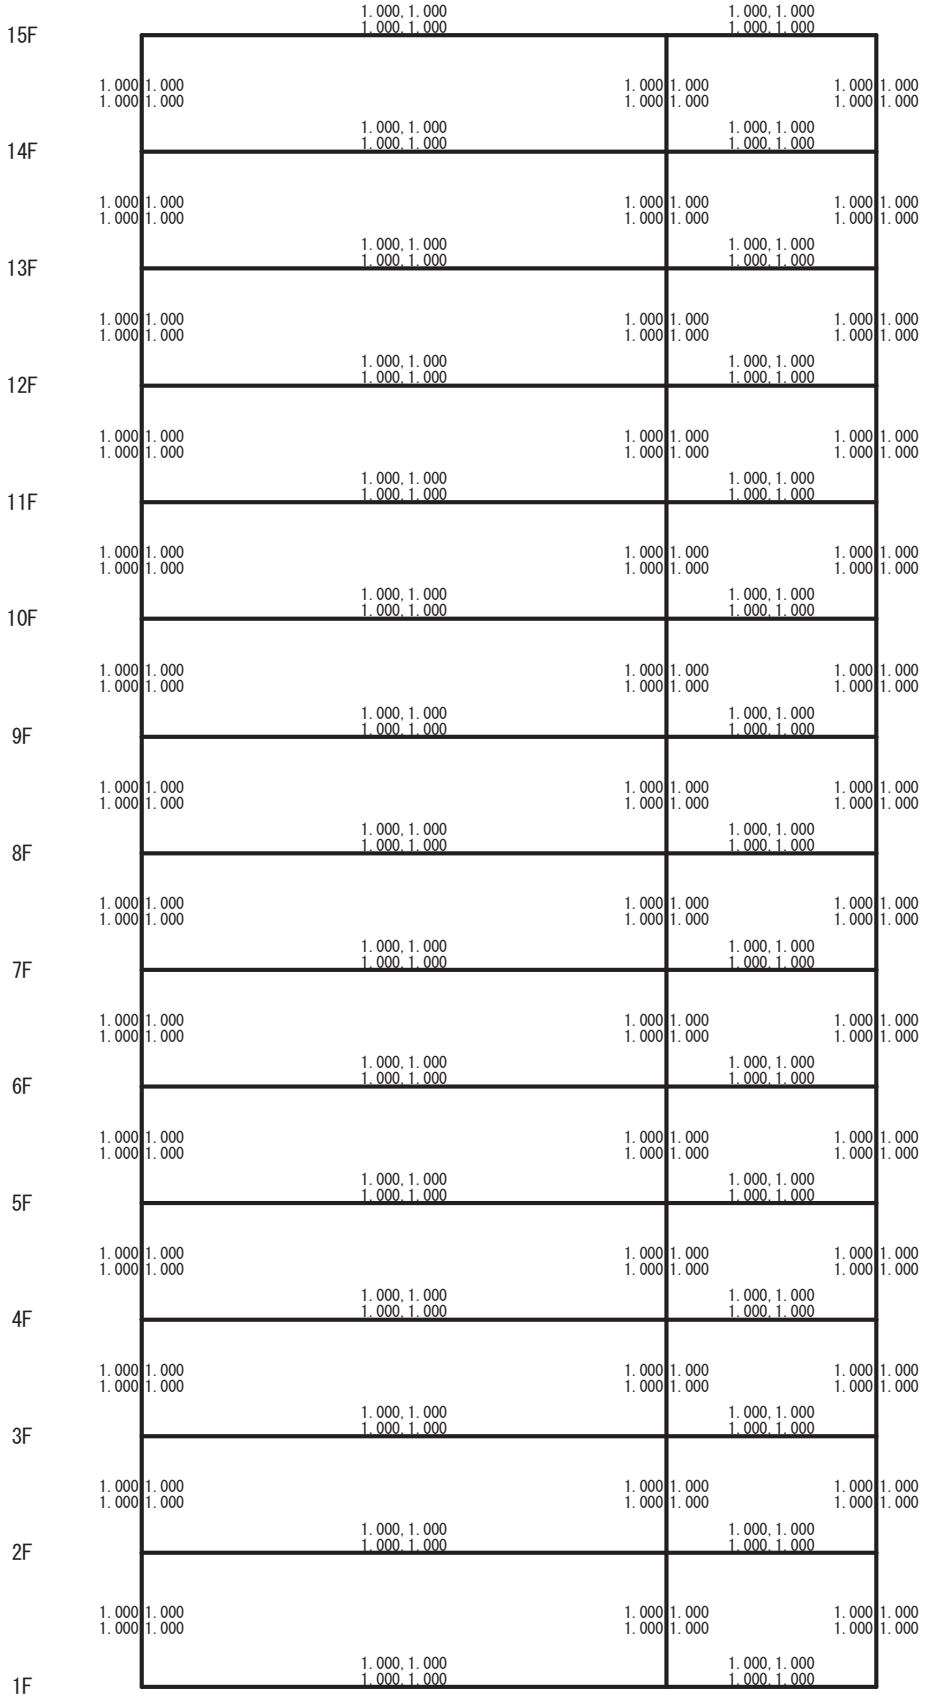
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
A
B
C

5 フレーム (S=1/259)

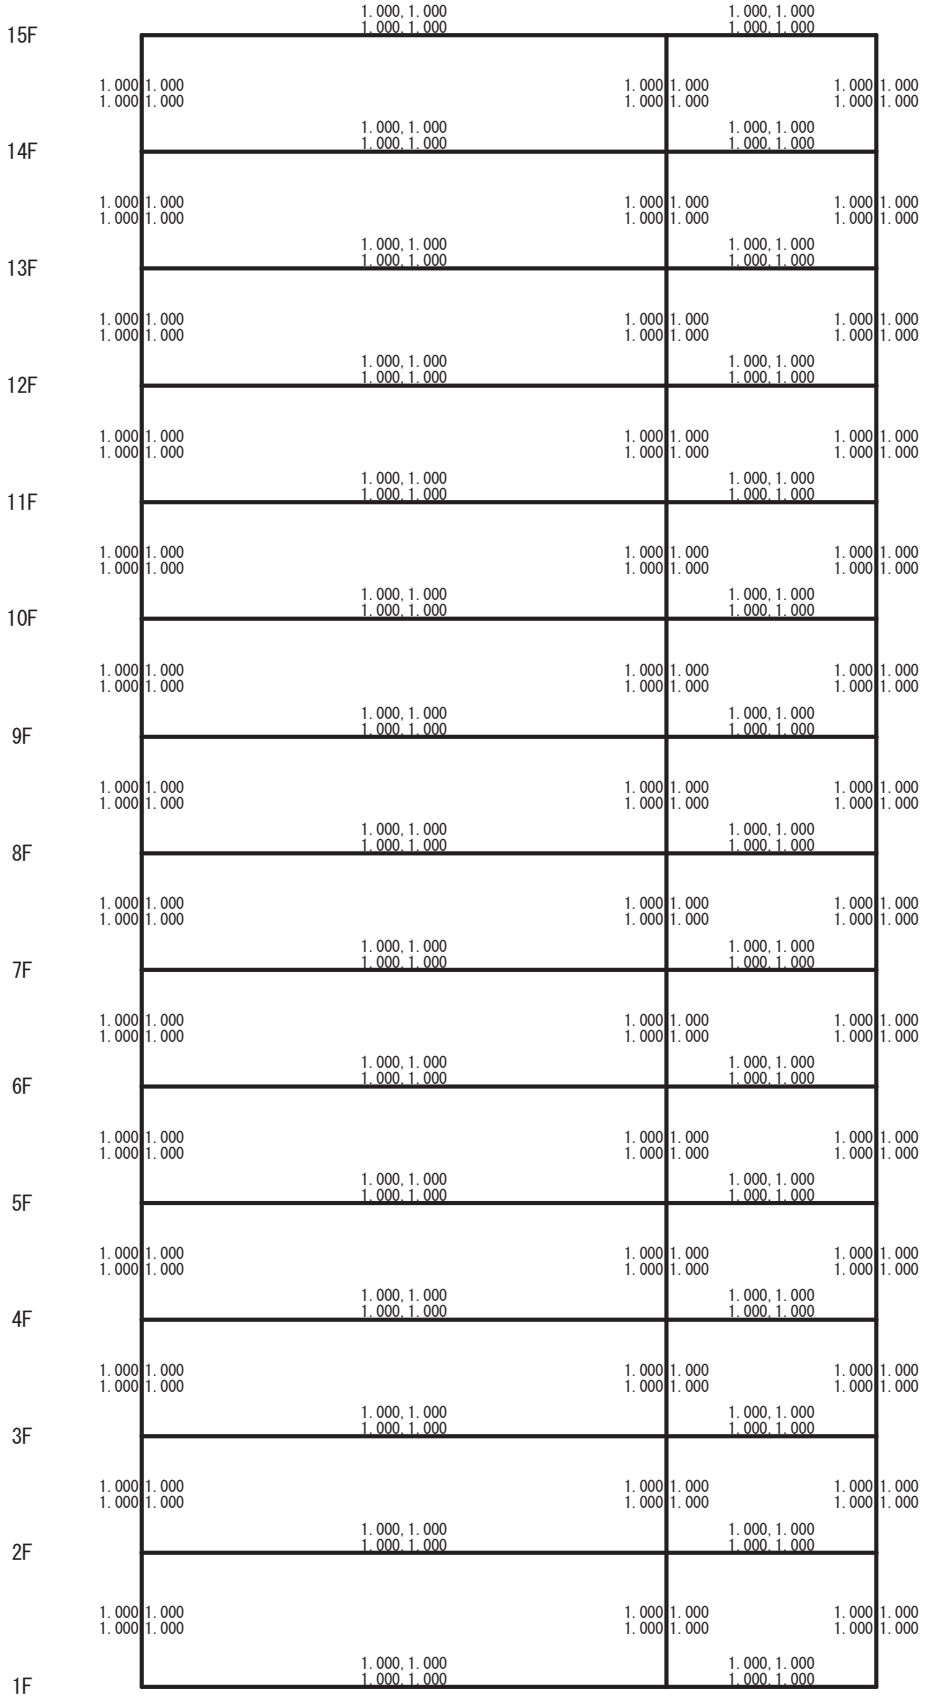
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
A
B
C

6 フレーム (S=1/259)

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
15F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
3F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
14F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
15F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
3F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
10F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	119295.1	6471.7	0.0	6471.7	0.0542
		2	119295.1	7686.3	0.0	7686.3	0.0644
		3	119295.1	7978.6	0.0	7978.6	0.0669
		4	119295.1	7980.3	0.0	7980.3	0.0669
		5	119295.1	7693.7	0.0	7693.7	0.0645
		6	119295.1	6460.7	0.0	6460.7	0.0542
	B	1	119295.1	7668.4	0.0	7668.4	0.0643
		2	119295.1	9073.4	0.0	9073.4	0.0761
		3	119295.1	9573.5	0.0	9573.5	0.0803
		4	119295.1	9341.0	0.0	9341.0	0.0783
		5	119295.1	8800.8	0.0	8800.8	0.0738
		6	119295.1	7606.5	0.0	7606.5	0.0638
	C	1	119295.1	3018.1	0.0	3018.1	0.0253
		2	119295.1	4301.3	0.0	4301.3	0.0361
		3	119295.1	4743.9	0.0	4743.9	0.0398
		4	119295.1	4240.2	0.0	4240.2	0.0355
		5	119295.1	3713.3	0.0	3713.3	0.0311
		6	119295.1	2943.3	0.0	2943.3	0.0247
2F	A	1	110448.9	6004.1	0.0	6004.1	0.0544
		2	110448.9	7113.0	0.0	7113.0	0.0644
		3	110448.9	7401.9	0.0	7401.9	0.0670
		4	110448.9	7403.5	0.0	7403.5	0.0670
		5	110448.9	7120.1	0.0	7120.1	0.0645
		6	110448.9	5993.3	0.0	5993.3	0.0543
	B	1	110448.9	7096.8	0.0	7096.8	0.0643
		2	110448.9	8380.2	0.0	8380.2	0.0759
		3	110448.9	8856.5	0.0	8856.5	0.0802
		4	110448.9	8642.0	0.0	8642.0	0.0782
		5	110448.9	8125.8	0.0	8125.8	0.0736
		6	110448.9	7036.2	0.0	7036.2	0.0637
	C	1	110448.9	2802.6	0.0	2802.6	0.0254
		2	110448.9	3978.4	0.0	3978.4	0.0360
		3	110448.9	4384.4	0.0	4384.4	0.0397
		4	110448.9	3935.6	0.0	3935.6	0.0356
		5	110448.9	3445.2	0.0	3445.2	0.0312

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
2F	C	6	110448.9	2729.1	0.0	2729.1	0.0247
3F	A	1	101756.4	5541.5	0.0	5541.5	0.0545
		2	101756.4	6548.8	0.0	6548.8	0.0644
		3	101756.4	6828.2	0.0	6828.2	0.0671
		4	101756.4	6829.8	0.0	6829.8	0.0671
		5	101756.4	6555.4	0.0	6555.4	0.0644
		6	101756.4	5531.2	0.0	5531.2	0.0544
	B	1	101756.4	6539.1	0.0	6539.1	0.0643
		2	101756.4	7700.1	0.0	7700.1	0.0757
		3	101756.4	8147.6	0.0	8147.6	0.0801
		4	101756.4	7951.8	0.0	7951.8	0.0781
		5	101756.4	7465.0	0.0	7465.0	0.0734
		6	101756.4	6481.1	0.0	6481.1	0.0637
	C	1	101756.4	2591.1	0.0	2591.1	0.0255
		2	101756.4	3667.0	0.0	3667.0	0.0360
		3	101756.4	4036.6	0.0	4036.6	0.0397
		4	101756.4	3637.7	0.0	3637.7	0.0357
		5	101756.4	3184.0	0.0	3184.0	0.0313
		6	101756.4	2520.7	0.0	2520.7	0.0248
4F	A	1	93064.0	5068.1	0.0	5068.1	0.0545
		2	93064.0	5988.5	0.0	5988.5	0.0643
		3	93064.0	6251.5	0.0	6251.5	0.0672
		4	93064.0	6253.1	0.0	6253.1	0.0672
		5	93064.0	5994.5	0.0	5994.5	0.0644
		6	93064.0	5058.5	0.0	5058.5	0.0544
	B	1	93064.0	5979.1	0.0	5979.1	0.0642
		2	93064.0	7045.2	0.0	7045.2	0.0757
		3	93064.0	7457.7	0.0	7457.7	0.0801
		4	93064.0	7281.2	0.0	7281.2	0.0782
		5	93064.0	6830.0	0.0	6830.0	0.0734
		6	93064.0	5924.6	0.0	5924.6	0.0637
	C	1	93064.0	2370.5	0.0	2370.5	0.0255
		2	93064.0	3345.6	0.0	3345.6	0.0359
		3	93064.0	3677.9	0.0	3677.9	0.0395
		4	93064.0	3324.7	0.0	3324.7	0.0357
		5	93064.0	2908.4	0.0	2908.4	0.0313
		6	93064.0	2304.8	0.0	2304.8	0.0248
5F	A	1	84442.2	4592.9	0.0	4592.9	0.0544
		2	84442.2	5435.5	0.0	5435.5	0.0644
		3	84442.2	5677.9	0.0	5677.9	0.0672
		4	84442.2	5679.4	0.0	5679.4	0.0673
		5	84442.2	5440.6	0.0	5440.6	0.0644
		6	84442.2	4584.2	0.0	4584.2	0.0543
	B	1	84442.2	5421.0	0.0	5421.0	0.0642
		2	84442.2	6402.6	0.0	6402.6	0.0758
		3	84442.2	6776.7	0.0	6776.7	0.0803
		4	84442.2	6620.0	0.0	6620.0	0.0784
		5	84442.2	6208.5	0.0	6208.5	0.0735
		6	84442.2	5370.6	0.0	5370.6	0.0636
	C	1	84442.2	2148.7	0.0	2148.7	0.0254
		2	84442.2	3027.6	0.0	3027.6	0.0359
		3	84442.2	3322.3	0.0	3322.3	0.0393
		4	84442.2	3011.7	0.0	3011.7	0.0357
		5	84442.2	2633.2	0.0	2633.2	0.0312
		6	84442.2	2088.9	0.0	2088.9	0.0247
6F	A	1	75908.3	4118.1	0.0	4118.1	0.0543
		2	75908.3	4890.3	0.0	4890.3	0.0644
		3	75908.3	5110.0	0.0	5110.0	0.0673
		4	75908.3	5111.2	0.0	5111.2	0.0673
		5	75908.3	4894.3	0.0	4894.3	0.0645
		6	75908.3	4110.3	0.0	4110.3	0.0541
	B	1	75908.3	4864.8	0.0	4864.8	0.0641
		2	75908.3	5764.5	0.0	5764.5	0.0759
		3	75908.3	6098.0	0.0	6098.0	0.0803
		4	75908.3	5962.1	0.0	5962.1	0.0785
		5	75908.3	5592.7	0.0	5592.7	0.0737

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
6F	B	6	75908.3	4819.1	0.0	4819.1	0.0635
	C	1	75908.3	1933.7	0.0	1933.7	0.0255
		2	75908.3	2714.5	0.0	2714.5	0.0358
		3	75908.3	2976.3	0.0	2976.3	0.0392
		4	75908.3	2703.8	0.0	2703.8	0.0356
		5	75908.3	2365.8	0.0	2365.8	0.0312
		6	75908.3	1878.8	0.0	1878.8	0.0248
7F	A	1	67374.4	3634.4	0.0	3634.4	0.0539
		2	67374.4	4348.4	0.0	4348.4	0.0645
		3	67374.4	4539.5	0.0	4539.5	0.0674
		4	67374.4	4540.6	0.0	4540.6	0.0674
		5	67374.4	4351.1	0.0	4351.1	0.0646
		6	67374.4	3627.8	0.0	3627.8	0.0538
	B	1	67374.4	4306.8	0.0	4306.8	0.0639
		2	67374.4	5146.6	0.0	5146.6	0.0764
		3	67374.4	5434.4	0.0	5434.4	0.0807
		4	67374.4	5319.9	0.0	5319.9	0.0790
		5	67374.4	4998.2	0.0	4998.2	0.0742
		6	67374.4	4266.5	0.0	4266.5	0.0633
	C	1	67374.4	1712.2	0.0	1712.2	0.0254
		2	67374.4	2392.5	0.0	2392.5	0.0355
		3	67374.4	2622.0	0.0	2622.0	0.0389
		4	67374.4	2383.7	0.0	2383.7	0.0354
		5	67374.4	2086.6	0.0	2086.6	0.0310
		6	67374.4	1663.2	0.0	1663.2	0.0247
8F	A	1	58840.5	3141.5	0.0	3141.5	0.0534
		2	58840.5	3810.2	0.0	3810.2	0.0648
		3	58840.5	3966.8	0.0	3966.8	0.0674
		4	58840.5	3967.8	0.0	3967.8	0.0674
		5	58840.5	3811.5	0.0	3811.5	0.0648
		6	58840.5	3136.3	0.0	3136.3	0.0533
	B	1	58840.5	3746.1	0.0	3746.1	0.0637
		2	58840.5	4549.5	0.0	4549.5	0.0773
		3	58840.5	4785.5	0.0	4785.5	0.0813
		4	58840.5	4693.3	0.0	4693.3	0.0798
		5	58840.5	4425.3	0.0	4425.3	0.0752
		6	58840.5	3712.1	0.0	3712.1	0.0631
	C	1	58840.5	1484.4	0.0	1484.4	0.0252
		2	58840.5	2061.6	0.0	2061.6	0.0350
		3	58840.5	2259.7	0.0	2259.7	0.0384
		4	58840.5	2051.2	0.0	2051.2	0.0349
		5	58840.5	1795.6	0.0	1795.6	0.0305
		6	58840.5	1442.2	0.0	1442.2	0.0245
9F	A	1	50354.4	2653.4	0.0	2653.4	0.0527
		2	50354.4	3275.7	0.0	3275.7	0.0651
		3	50354.4	3397.3	0.0	3397.3	0.0675
		4	50354.4	3398.0	0.0	3398.0	0.0675
		5	50354.4	3275.4	0.0	3275.4	0.0650
		6	50354.4	2649.6	0.0	2649.6	0.0526
	B	1	50354.4	3188.7	0.0	3188.7	0.0633
		2	50354.4	3949.3	0.0	3949.3	0.0784
		3	50354.4	4133.1	0.0	4133.1	0.0821
		4	50354.4	4063.0	0.0	4063.0	0.0807
		5	50354.4	3849.6	0.0	3849.6	0.0765
		6	50354.4	3161.3	0.0	3161.3	0.0628
	C	1	50354.4	1258.5	0.0	1258.5	0.0250
		2	50354.4	1737.7	0.0	1737.7	0.0345
		3	50354.4	1904.0	0.0	1904.0	0.0378
		4	50354.4	1725.2	0.0	1725.2	0.0343
		5	50354.4	1511.2	0.0	1511.2	0.0300
		6	50354.4	1223.3	0.0	1223.3	0.0243
10F	A	1	41997.1	2201.4	0.0	2201.4	0.0524
		2	41997.1	2730.2	0.0	2730.2	0.0650
		3	41997.1	2835.2	0.0	2835.2	0.0675
		4	41997.1	2835.7	0.0	2835.7	0.0675
		5	41997.1	2729.9	0.0	2729.9	0.0650


階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
10F	A	6	41997.1	2198.1	0.0	2198.1	0.0523
	B	1	41997.1	2657.3	0.0	2657.3	0.0633
		2	41997.1	3314.3	0.0	3314.3	0.0789
		3	41997.1	3468.1	0.0	3468.1	0.0826
		4	41997.1	3413.8	0.0	3413.8	0.0813
		5	41997.1	3235.4	0.0	3235.4	0.0770
		6	41997.1	2634.2	0.0	2634.2	0.0627
	C	1	41997.1	1039.0	0.0	1039.0	0.0247
		2	41997.1	1437.8	0.0	1437.8	0.0342
		3	41997.1	1570.5	0.0	1570.5	0.0374
		4	41997.1	1428.2	0.0	1428.2	0.0340
		5	41997.1	1257.5	0.0	1257.5	0.0299
		6	41997.1	1010.5	0.0	1010.5	0.0241
11F	A	1	33639.8	1746.1	0.0	1746.1	0.0519
		2	33639.8	2184.9	0.0	2184.9	0.0649
		3	33639.8	2271.1	0.0	2271.1	0.0675
		4	33639.8	2271.5	0.0	2271.5	0.0675
		5	33639.8	2184.5	0.0	2184.5	0.0649
		6	33639.8	1743.6	0.0	1743.6	0.0518
	B	1	33639.8	2129.1	0.0	2129.1	0.0633
		2	33639.8	2691.5	0.0	2691.5	0.0800
		3	33639.8	2813.8	0.0	2813.8	0.0836
		4	33639.8	2775.1	0.0	2775.1	0.0825
		5	33639.8	2633.2	0.0	2633.2	0.0783
		6	33639.8	2110.7	0.0	2110.7	0.0627
	C	1	33639.8	812.0	0.0	812.0	0.0241
		2	33639.8	1131.7	0.0	1131.7	0.0336
		3	33639.8	1230.5	0.0	1230.5	0.0366
		4	33639.8	1122.6	0.0	1122.6	0.0334
		5	33639.8	996.5	0.0	996.5	0.0296
		6	33639.8	791.2	0.0	791.2	0.0235
12F	A	1	25323.2	1291.9	0.0	1291.9	0.0510
		2	25323.2	1644.0	0.0	1644.0	0.0649
		3	25323.2	1709.9	0.0	1709.9	0.0675
		4	25323.2	1710.1	0.0	1710.1	0.0675
		5	25323.2	1643.5	0.0	1643.5	0.0649
		6	25323.2	1290.1	0.0	1290.1	0.0509
	B	1	25323.2	1598.9	0.0	1598.9	0.0631
		2	25323.2	2069.9	0.0	2069.9	0.0817
		3	25323.2	2158.1	0.0	2158.1	0.0852
		4	25323.2	2135.2	0.0	2135.2	0.0843
		5	25323.2	2032.5	0.0	2032.5	0.0803
		6	25323.2	1585.4	0.0	1585.4	0.0626
	C	1	25323.2	591.0	0.0	591.0	0.0233
		2	25323.2	829.8	0.0	829.8	0.0328
		3	25323.2	894.1	0.0	894.1	0.0353
		4	25323.2	821.8	0.0	821.8	0.0325
		5	25323.2	740.0	0.0	740.0	0.0292
		6	25323.2	577.1	0.0	577.1	0.0228
13F	A	1	17130.7	848.1	0.0	848.1	0.0495
		2	17130.7	1114.6	0.0	1114.6	0.0651
		3	17130.7	1159.3	0.0	1159.3	0.0677
		4	17130.7	1159.3	0.0	1159.3	0.0677
		5	17130.7	1114.3	0.0	1114.3	0.0650
		6	17130.7	846.9	0.0	846.9	0.0494
	B	1	17130.7	1067.2	0.0	1067.2	0.0623
		2	17130.7	1438.7	0.0	1438.7	0.0840
		3	17130.7	1491.1	0.0	1491.1	0.0870
		4	17130.7	1481.8	0.0	1481.8	0.0865
		5	17130.7	1419.6	0.0	1419.6	0.0829
		6	17130.7	1058.4	0.0	1058.4	0.0618
	C	1	17130.7	386.9	0.0	386.9	0.0226
		2	17130.7	543.8	0.0	543.8	0.0317
		3	17130.7	573.6	0.0	573.6	0.0335
		4	17130.7	545.4	0.0	545.4	0.0318
		5	17130.7	504.4	0.0	504.4	0.0294

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
13F	C	6	17130.7	377.2	0.0	377.2	0.0220


A-4.5　Sの断面計算

A-4.5.1　Sはりの断面計算


（１）Sはりの計算指定

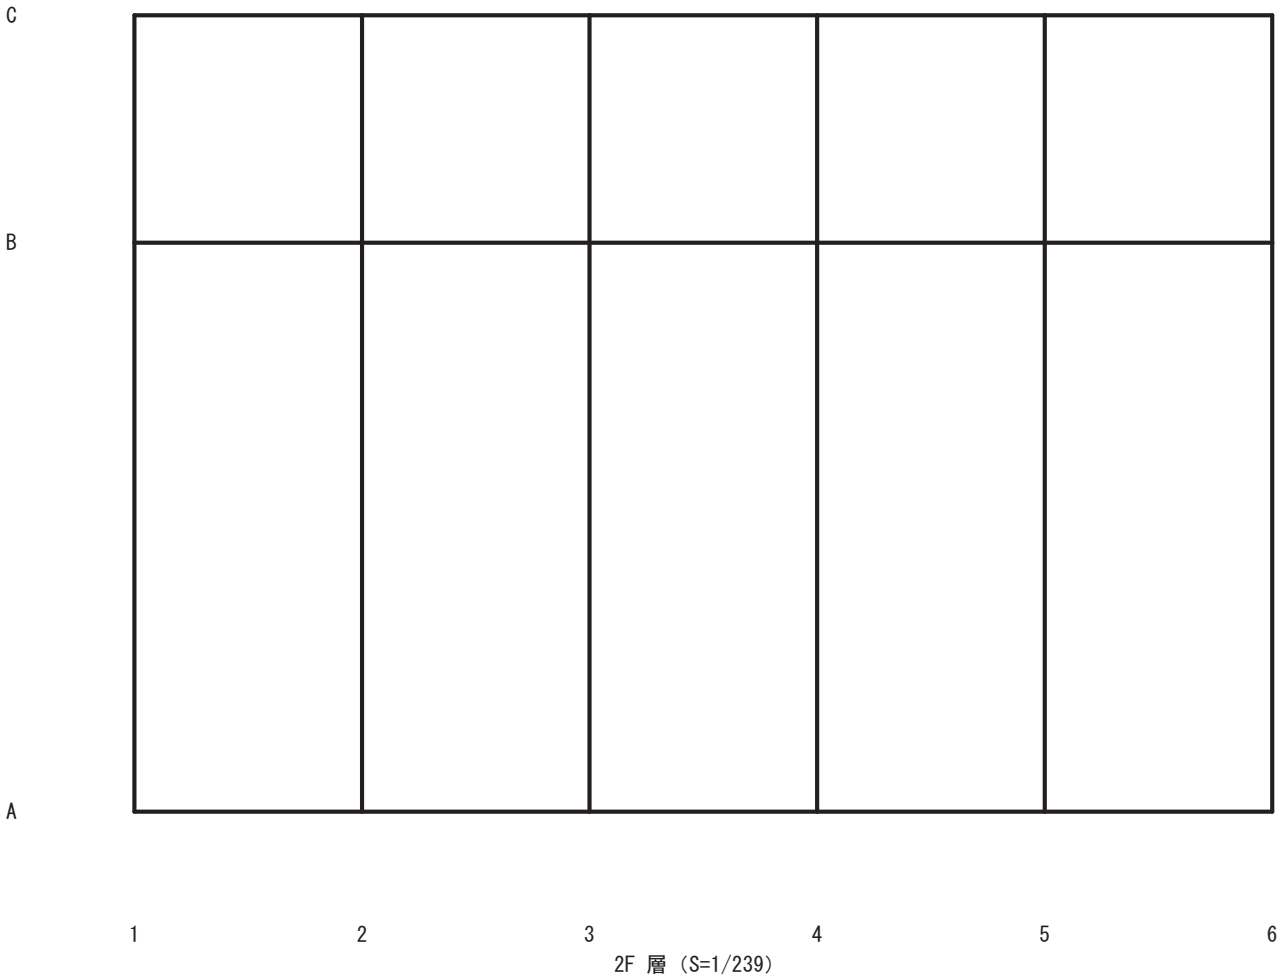


2F 層 (S=1/239)

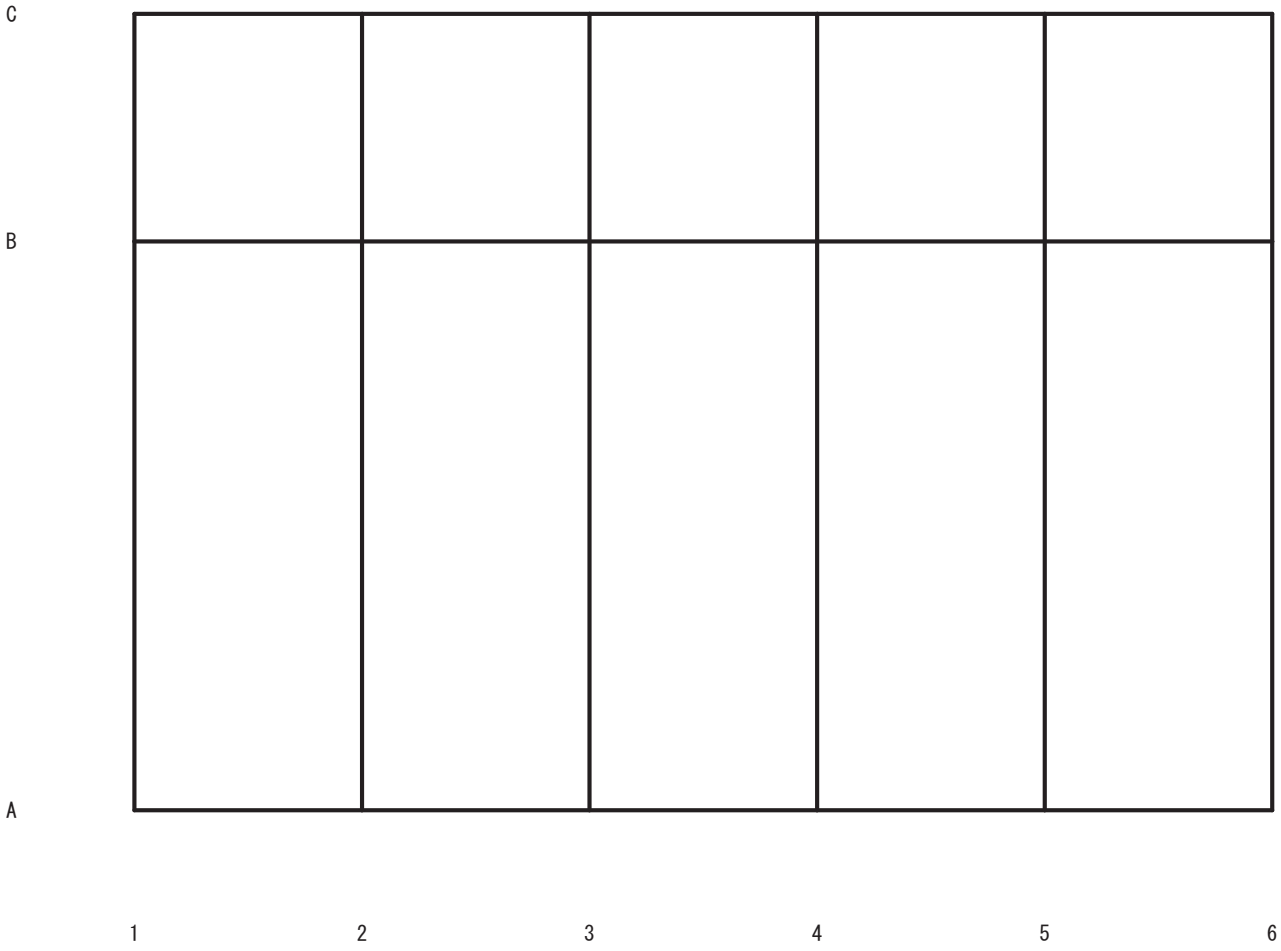


3F 層 (S=1/239)

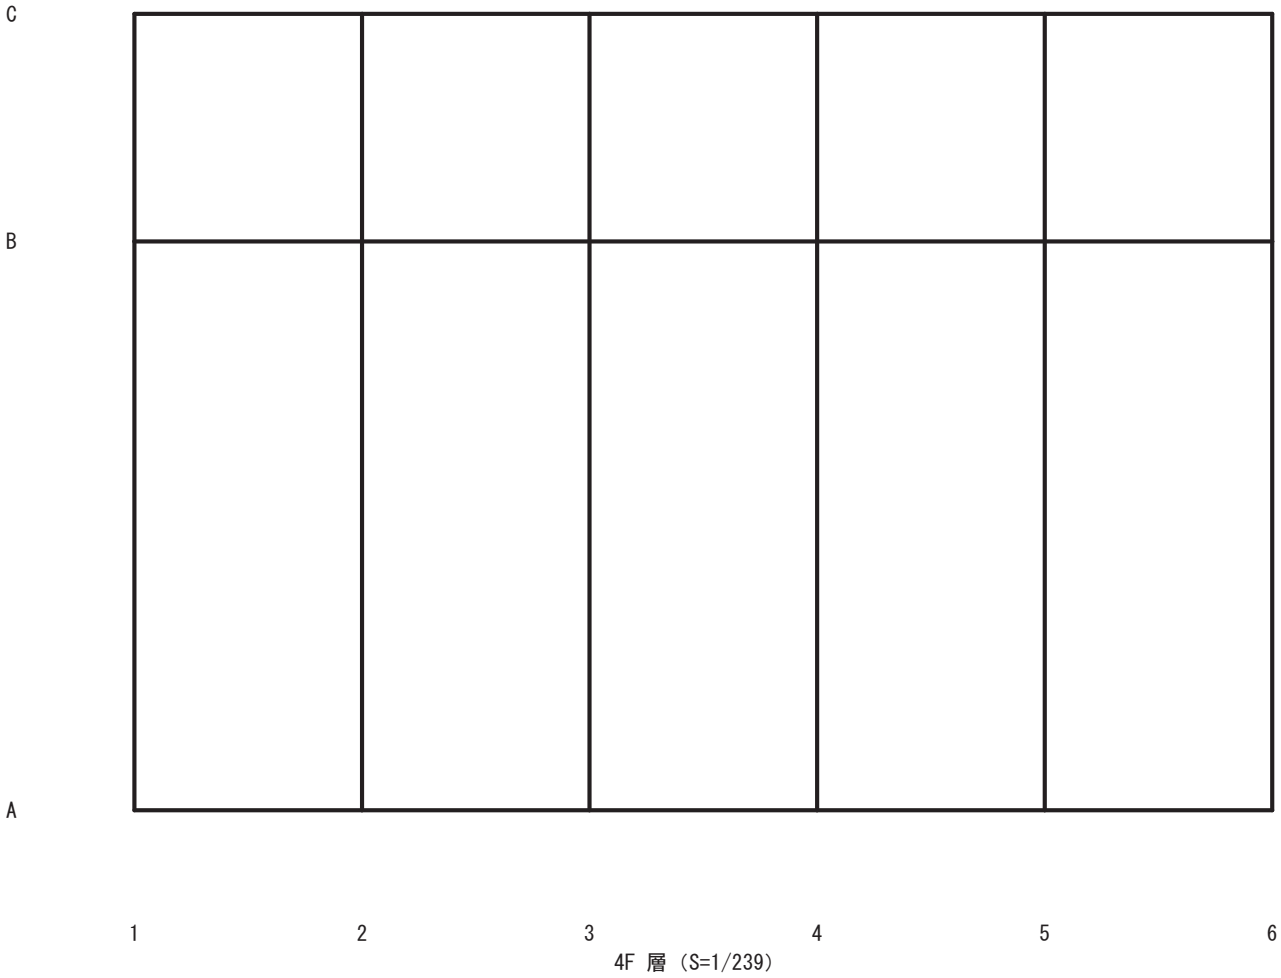


4F 層 (S=1/239)

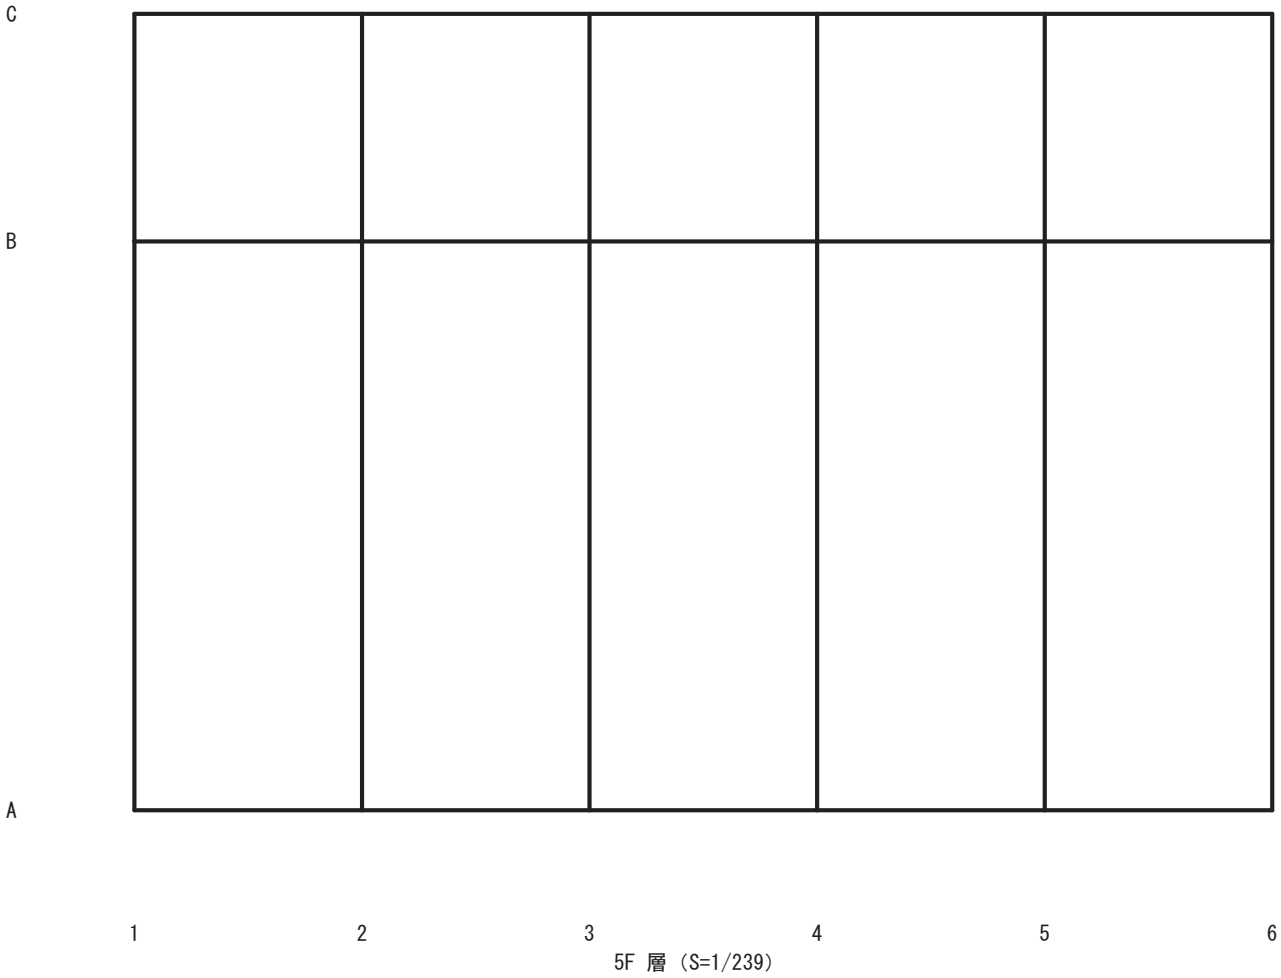


5F 層 (S=1/239)

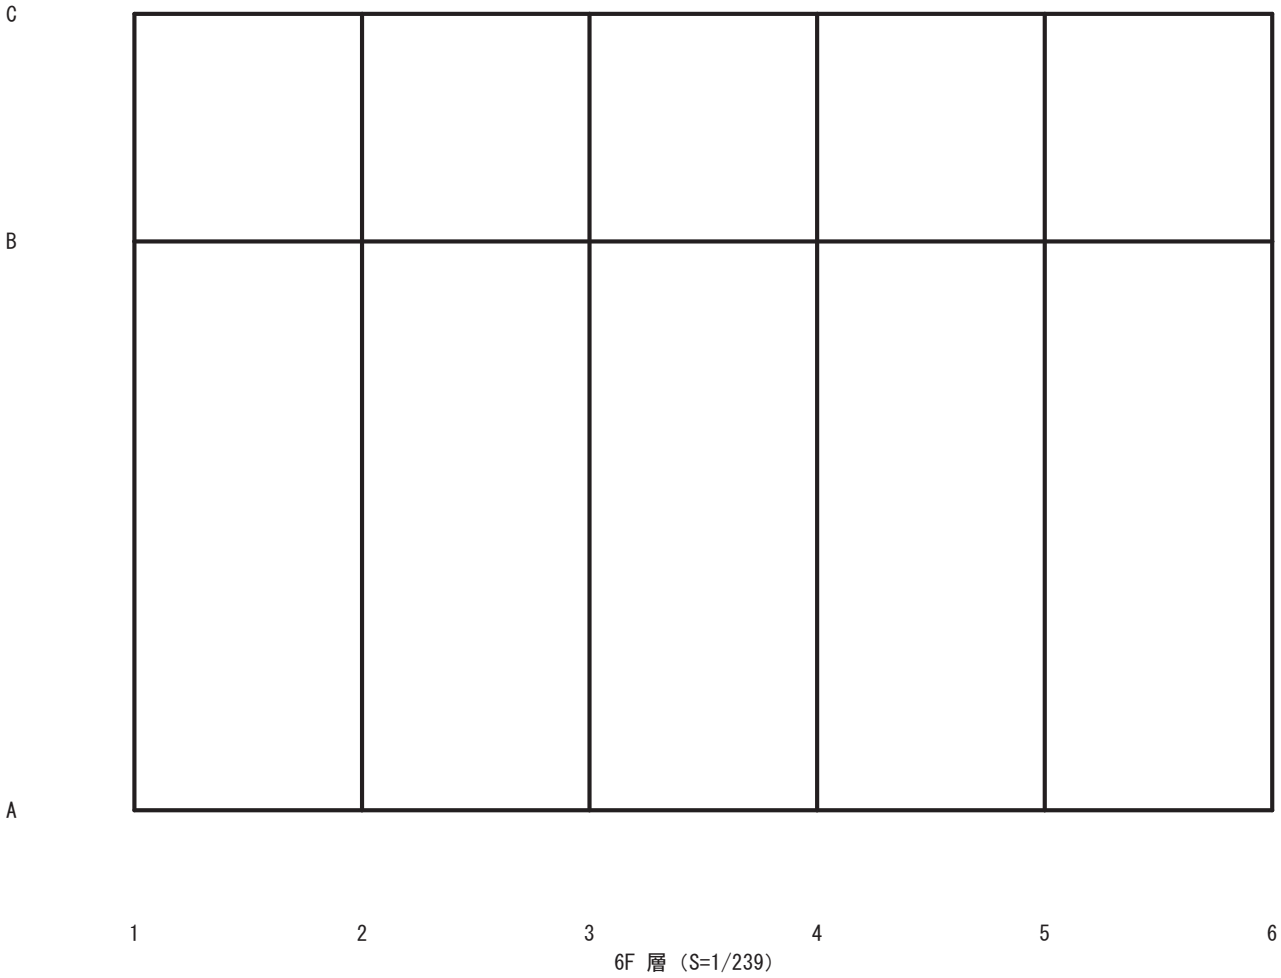


6F 層 (S=1/239)

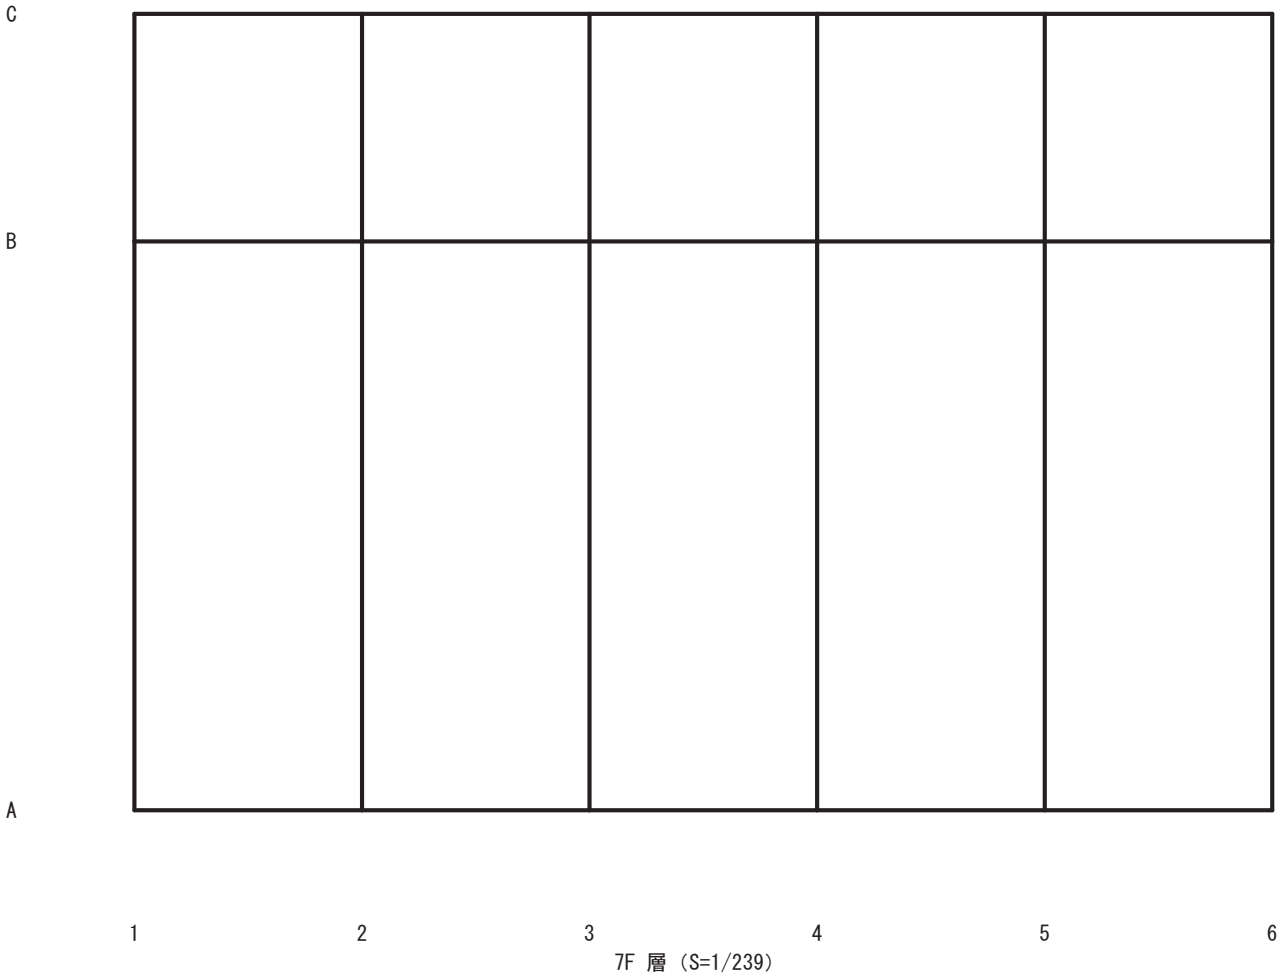


7F 層 (S=1/239)

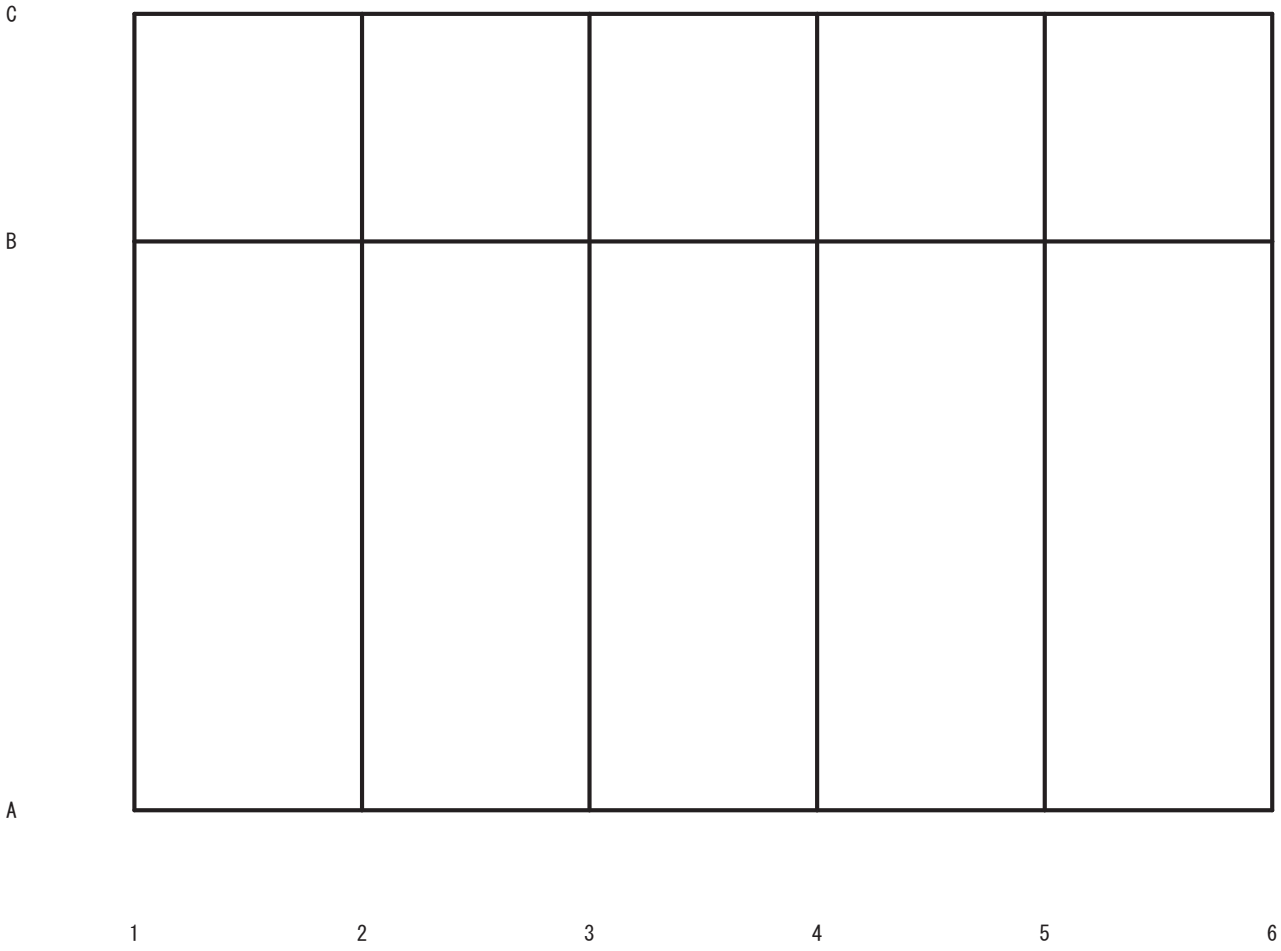


8F 層 (S=1/239)

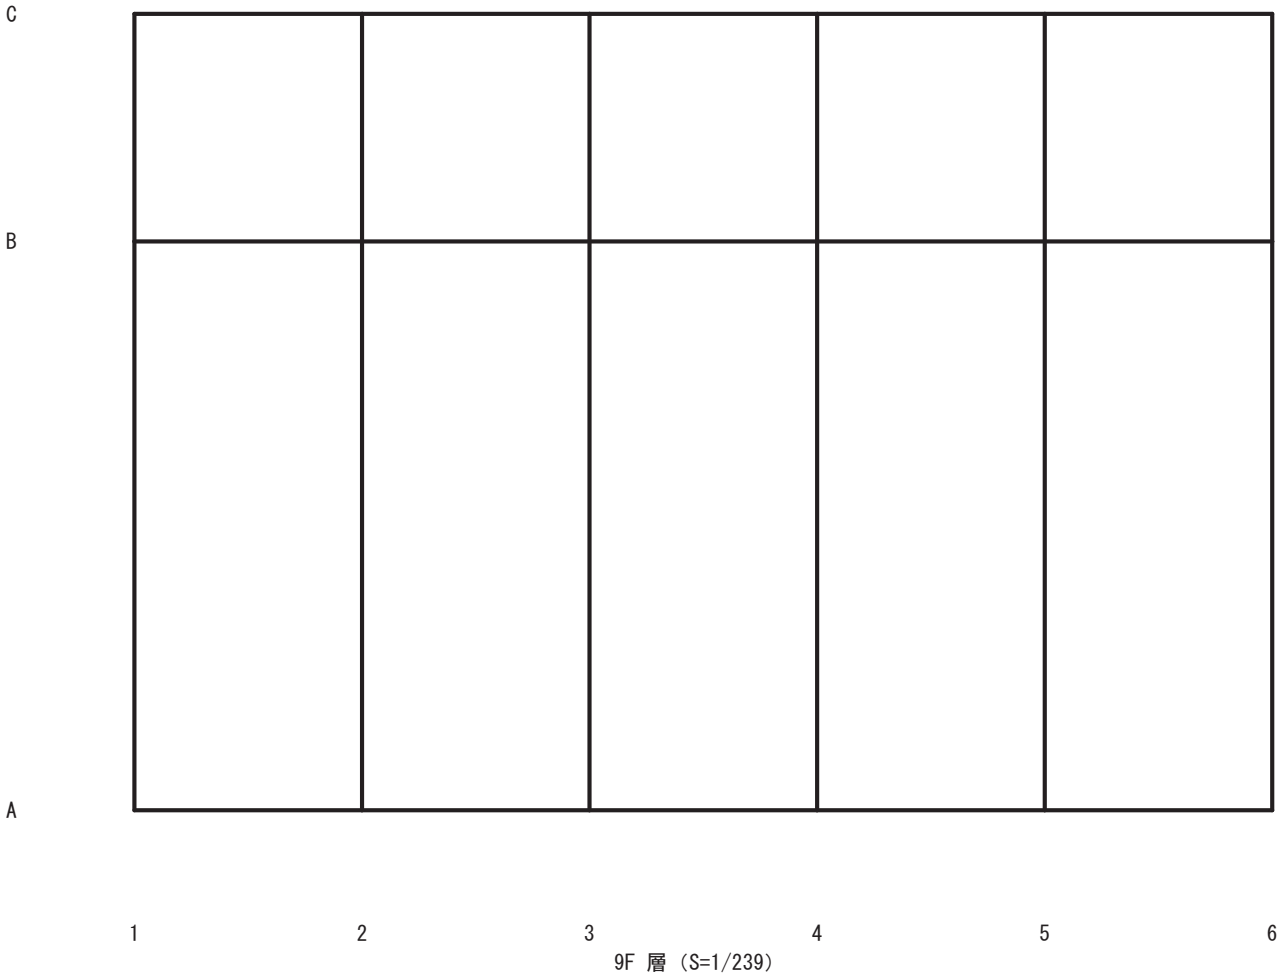


9F 層 (S=1/239)

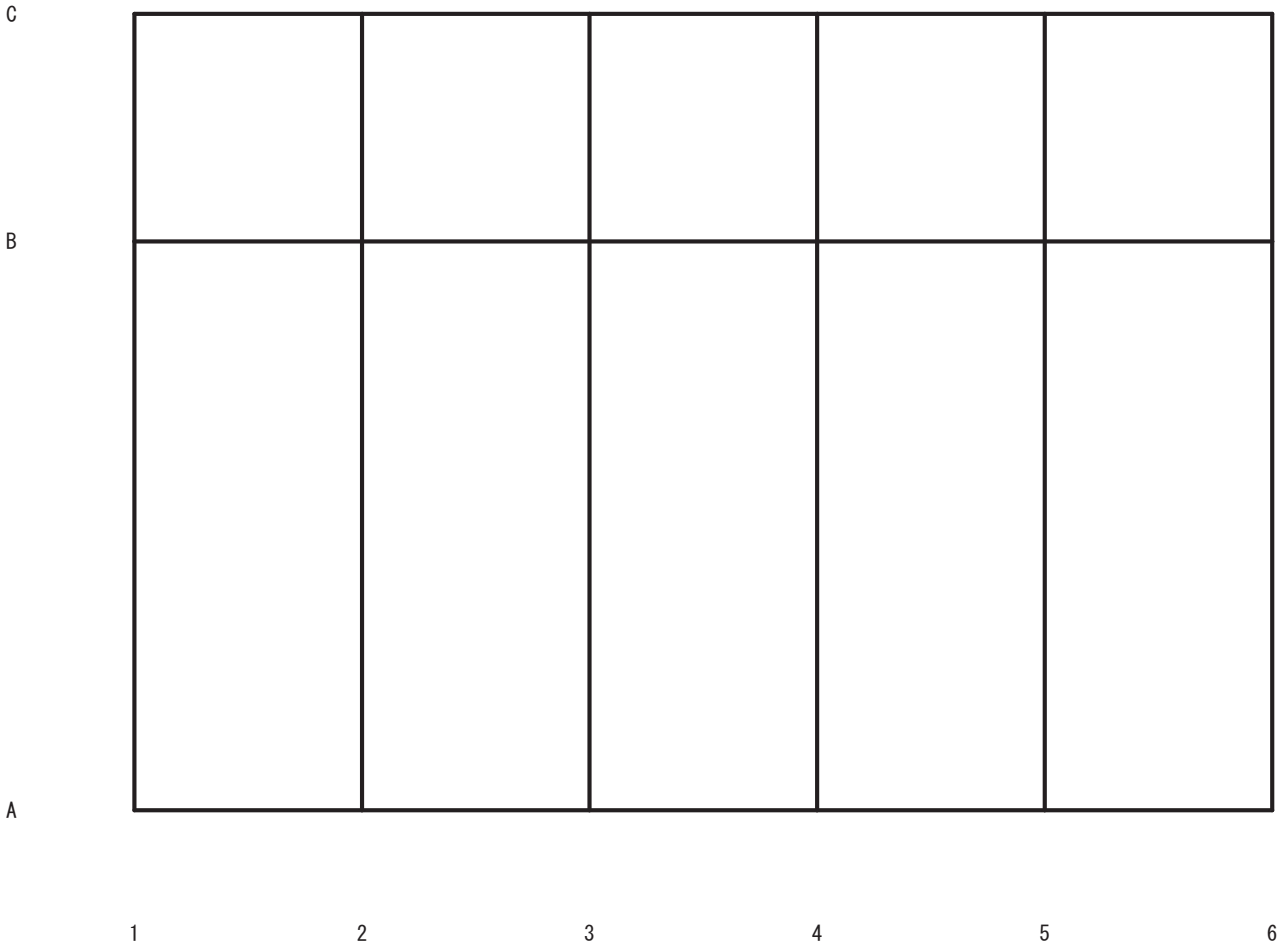


10F 層 (S=1/239)

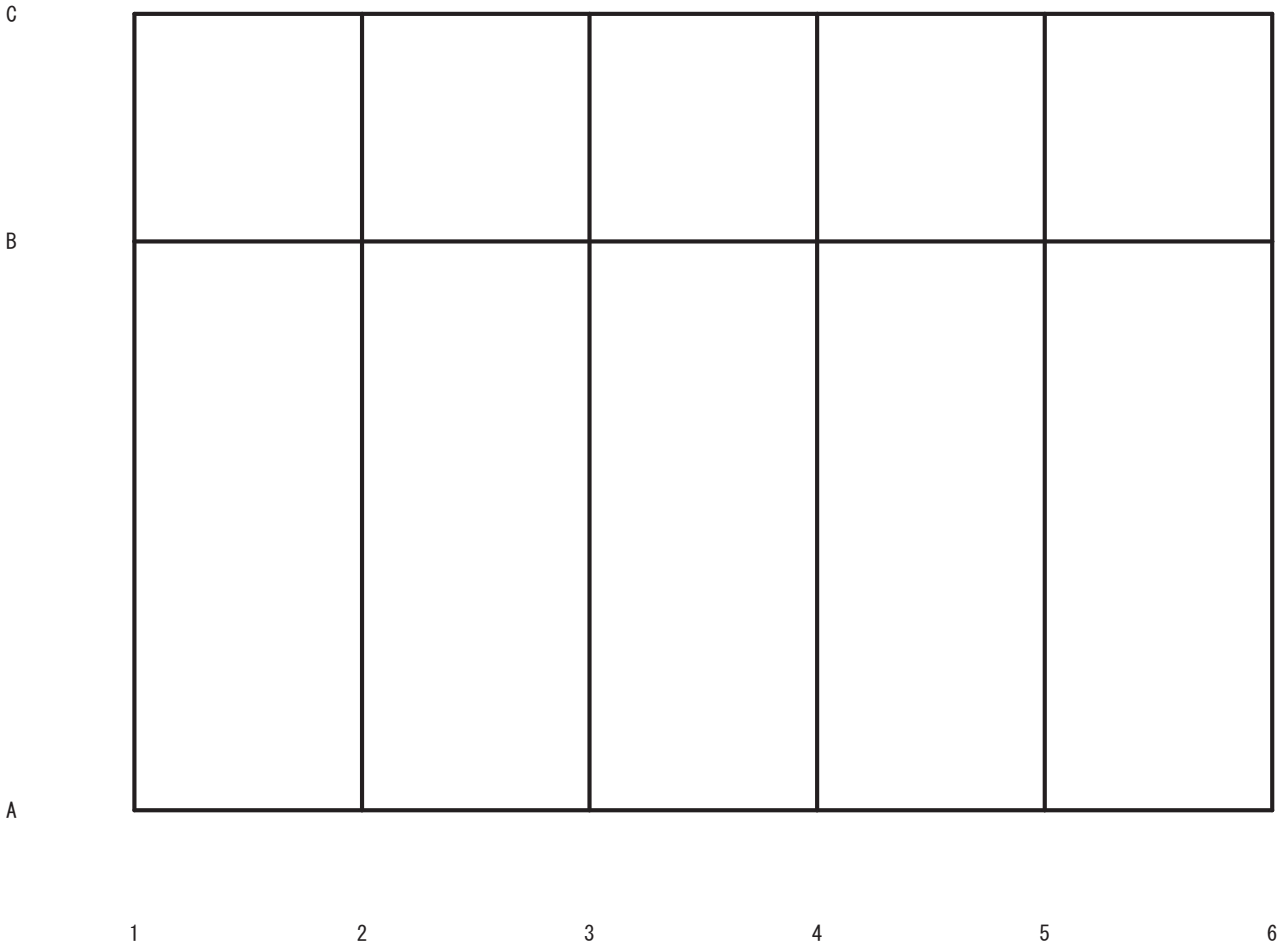


11F 層 (S=1/239)

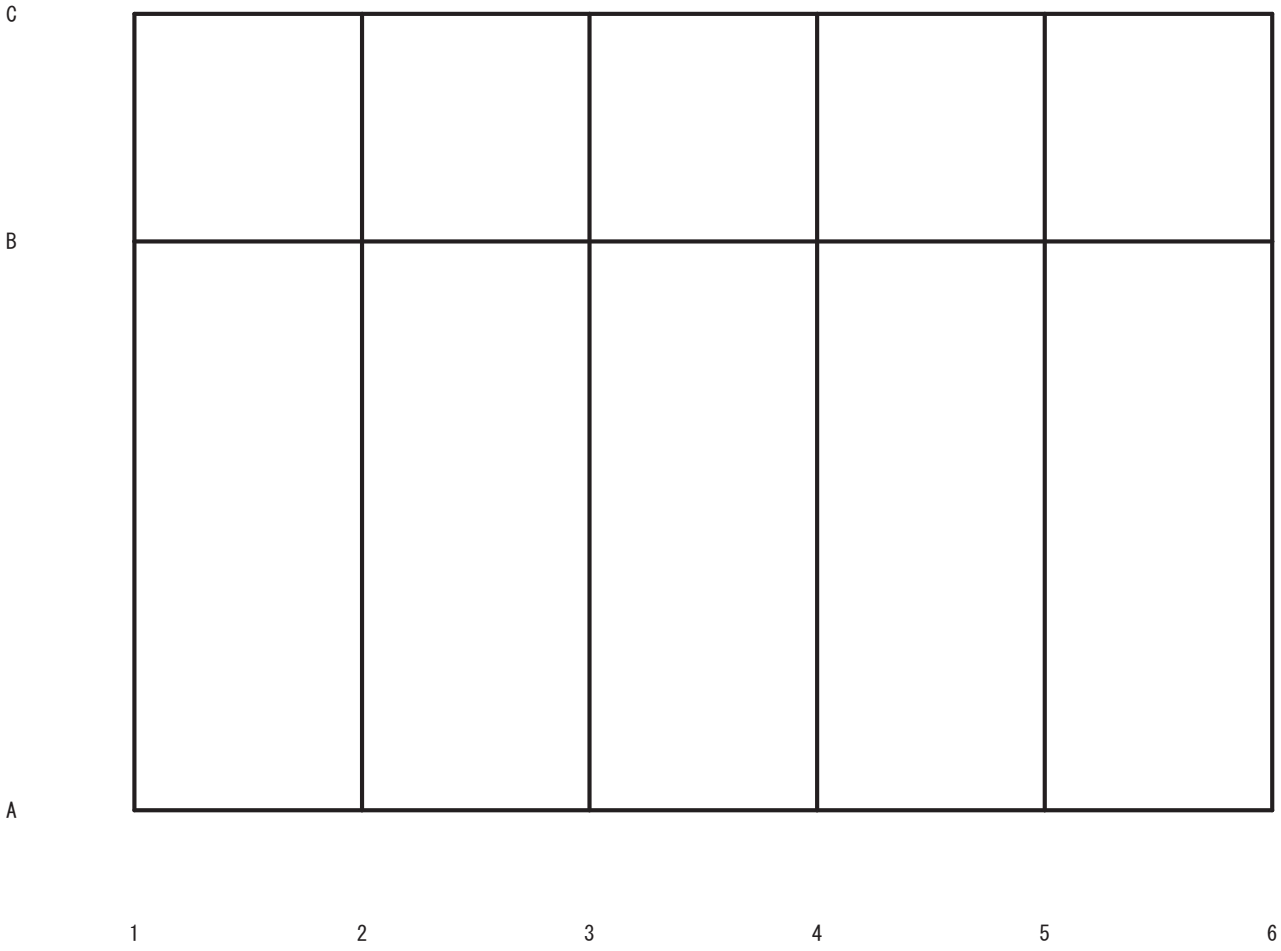


12F 層 (S=1/239)

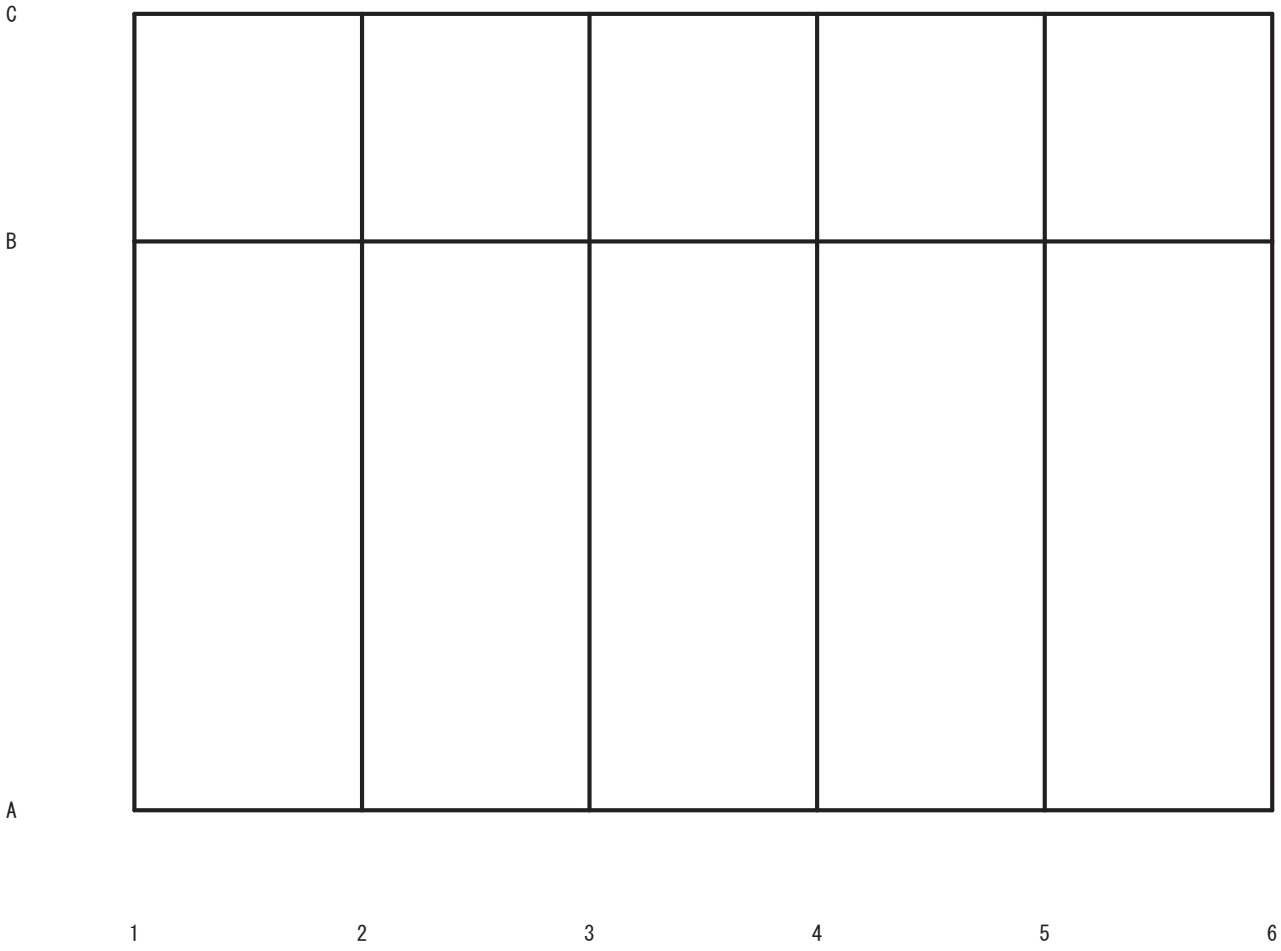

13F 層 (S=1/239)

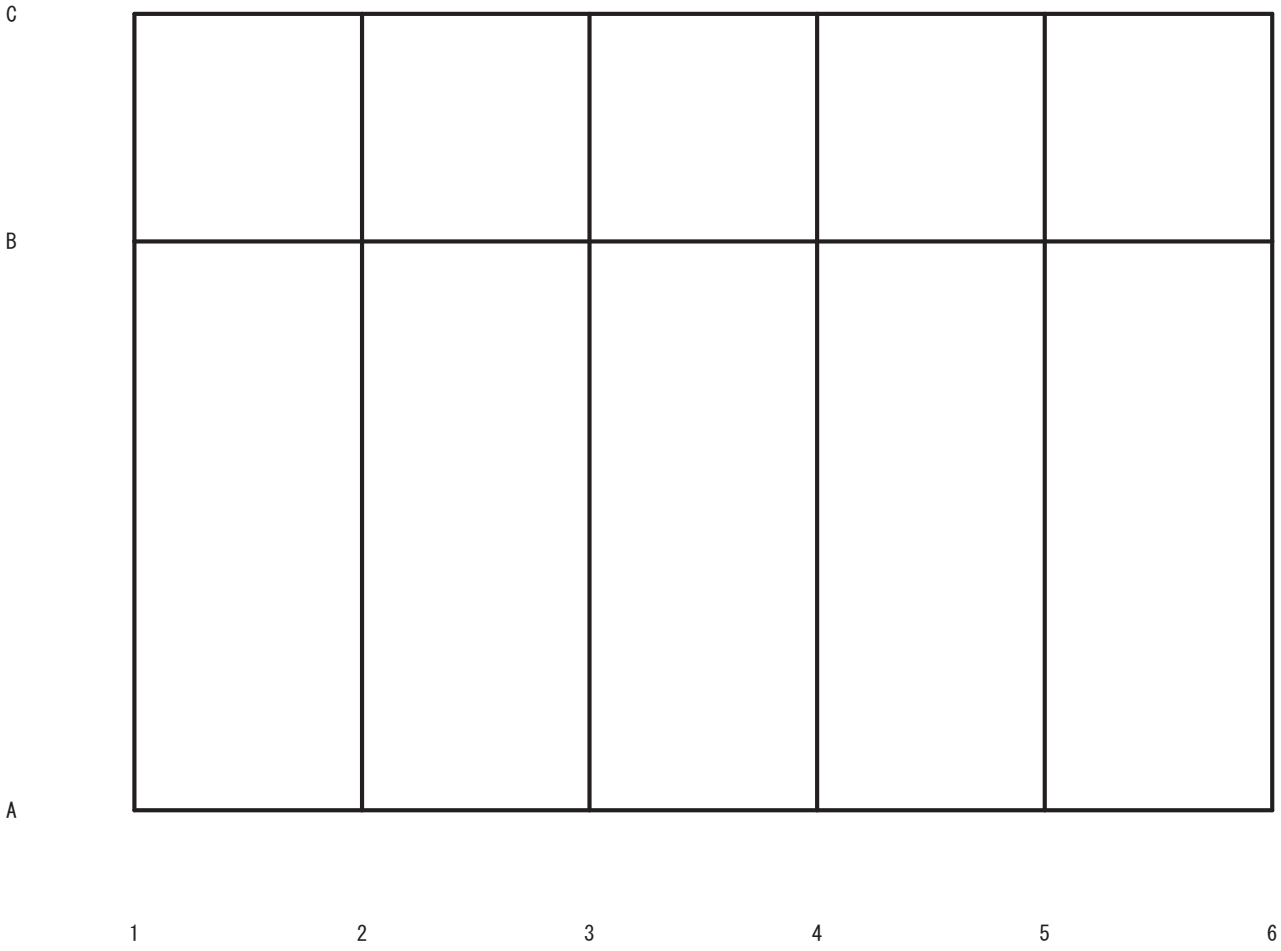

14F 層 (S=1/239)

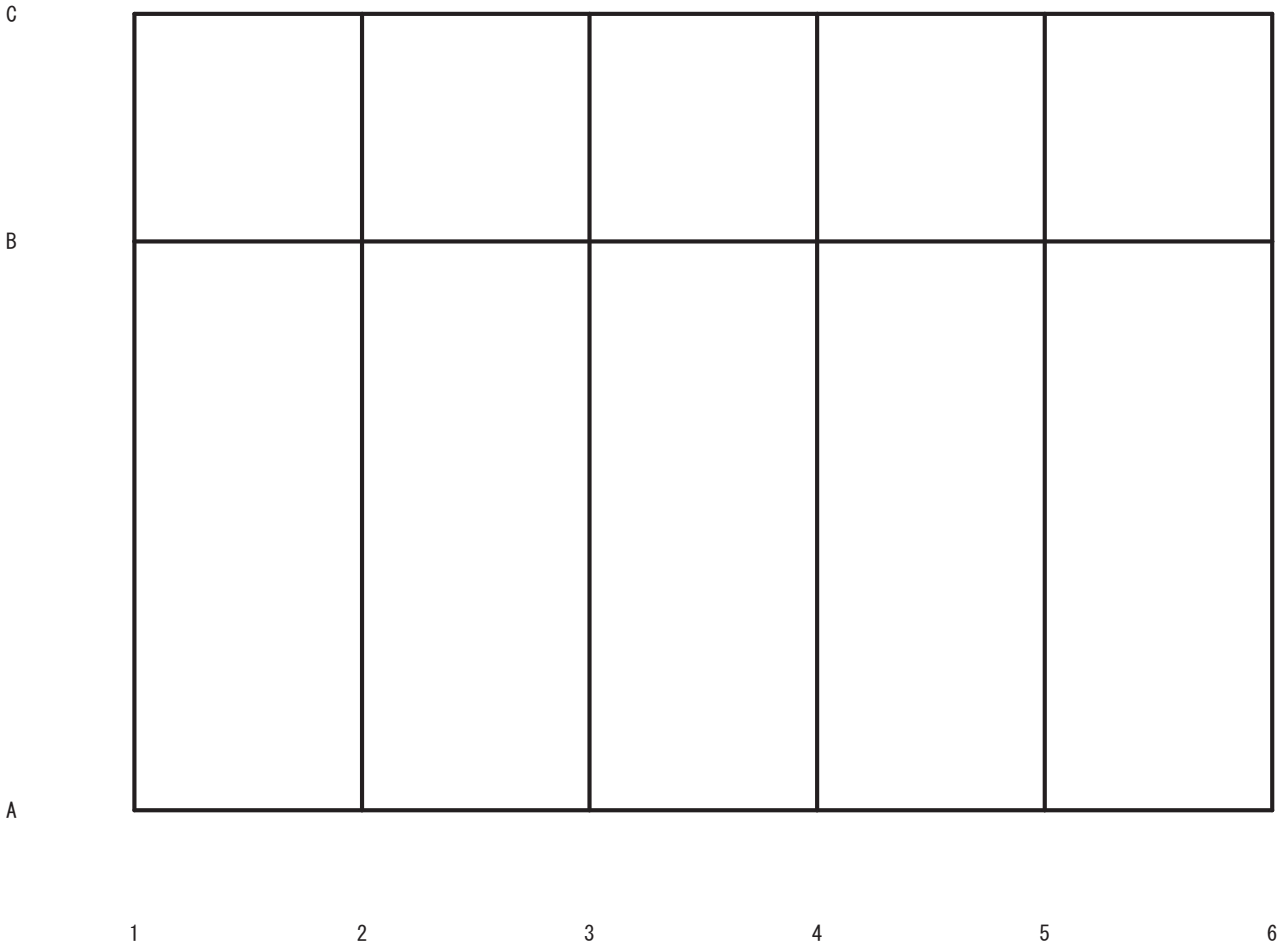

15F 層 (S=1/239)

（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部： 0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm


ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　　上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います
カ）曲げモーメントの判定
　　(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討
ア）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
イ）せん断力の判定
　　(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする


７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算


（１）Ｓ柱の計算指定

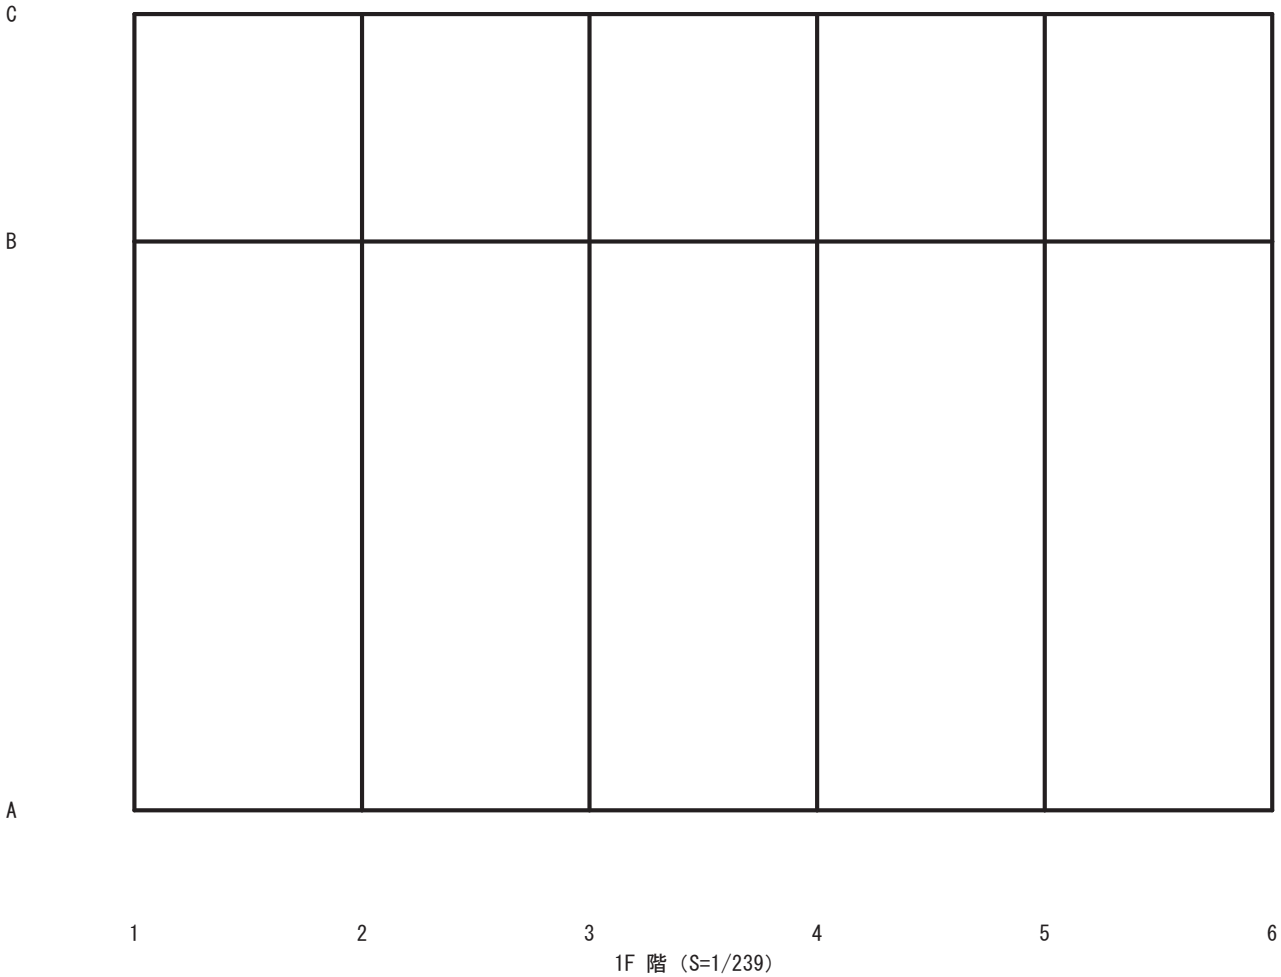


1F 階 (S=1/239)

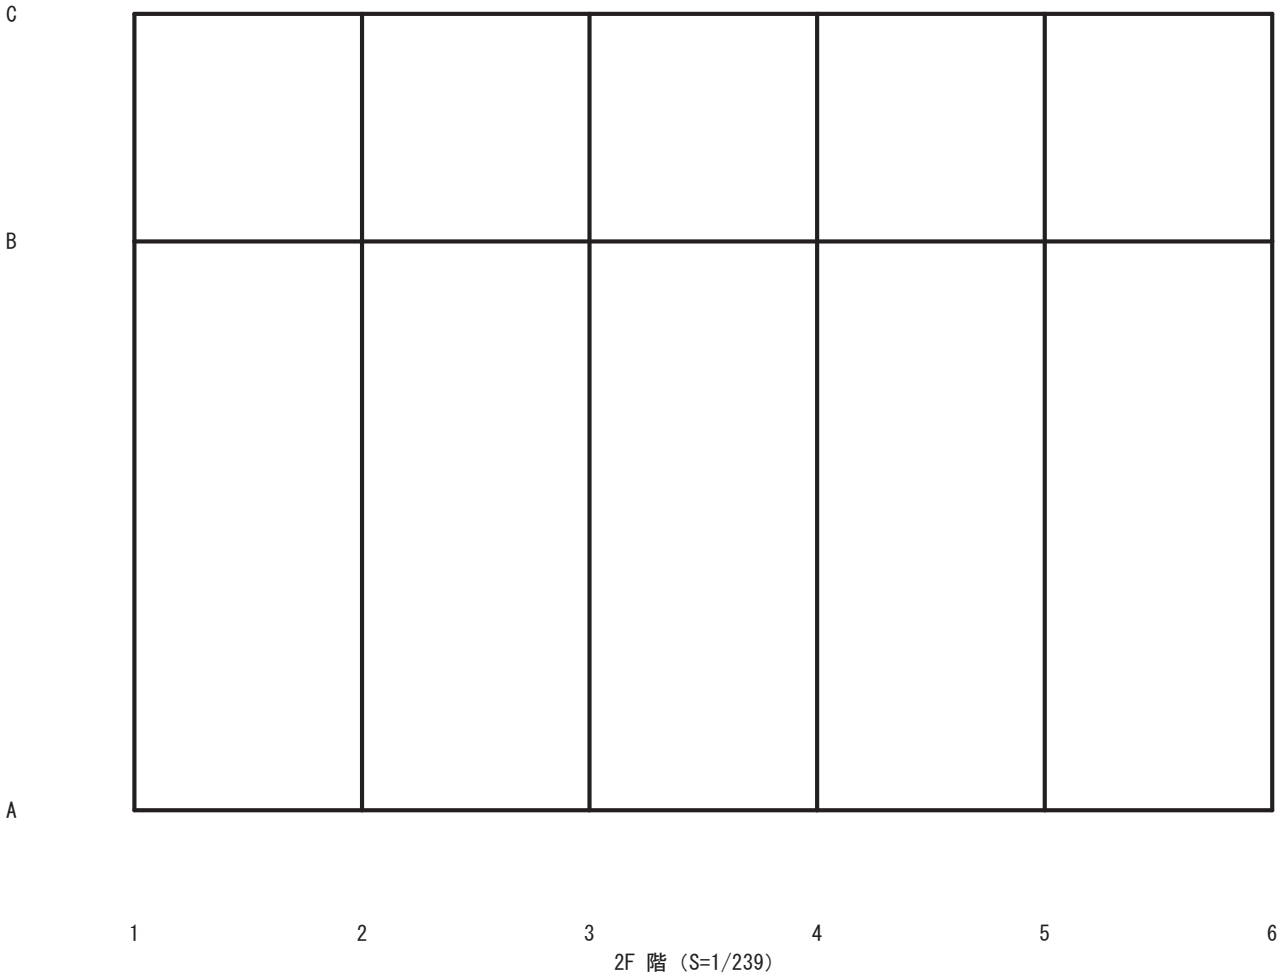


2F 階 (S=1/239)

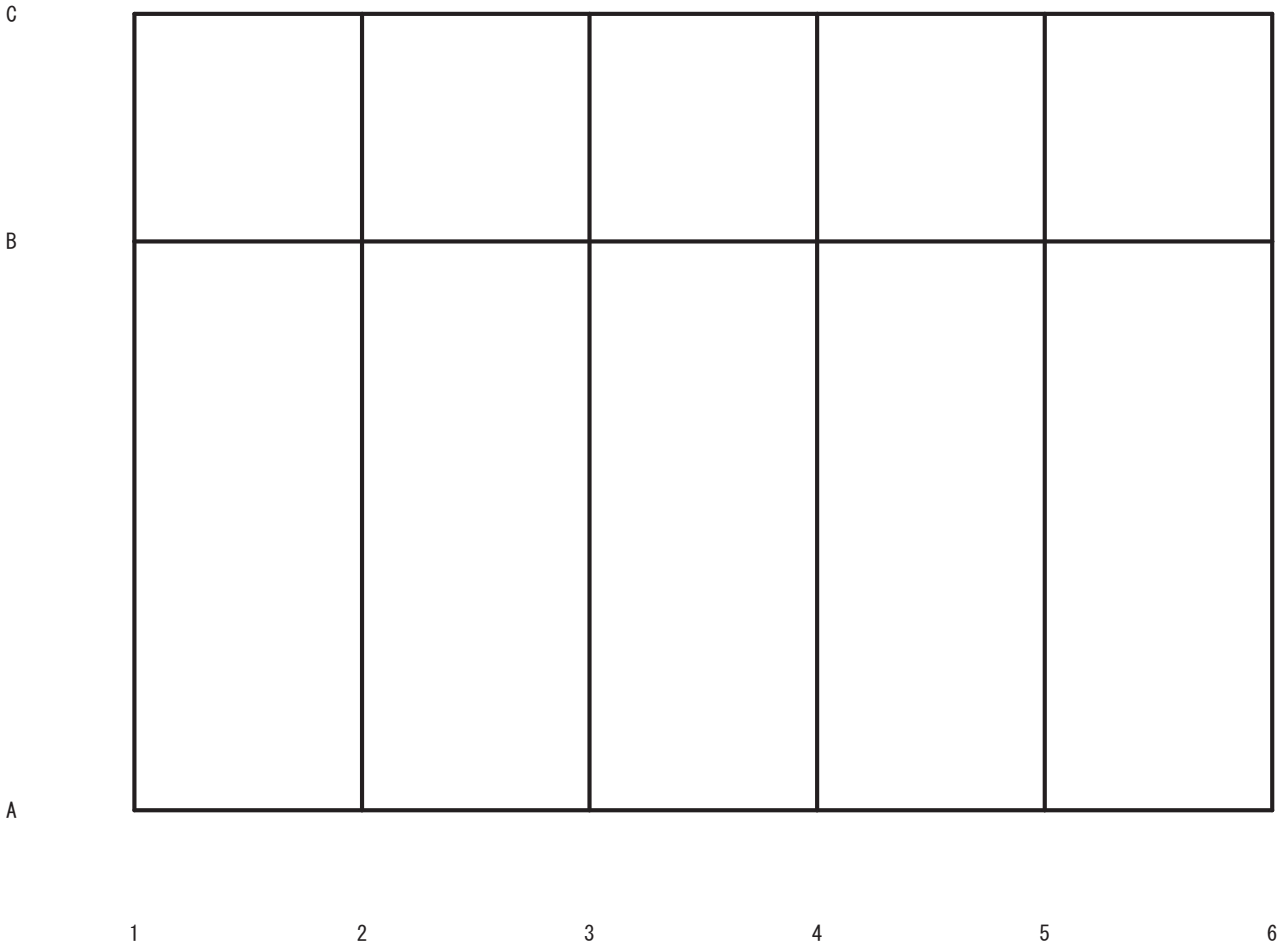


3F 階 (S=1/239)

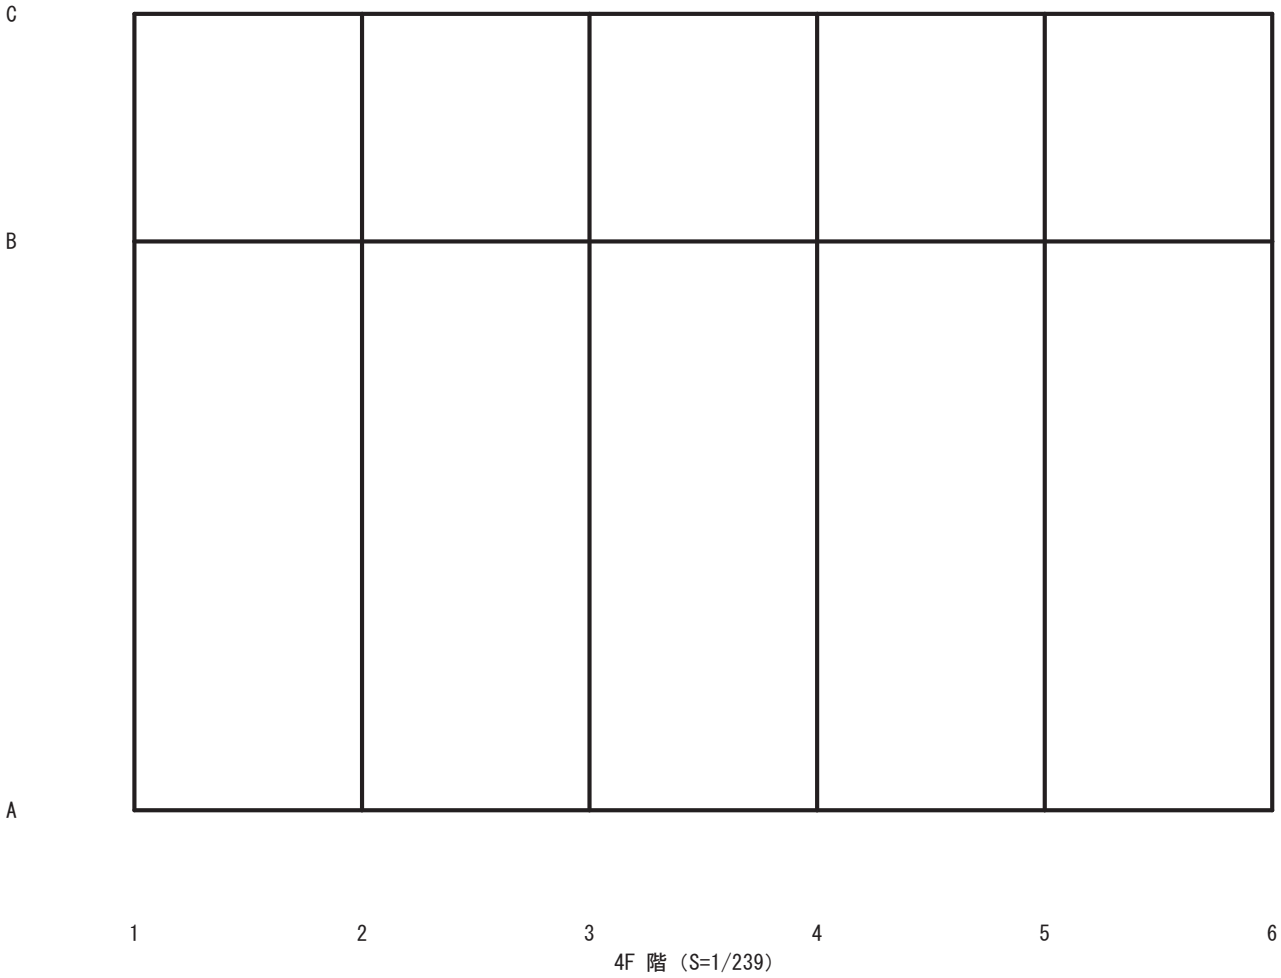


4F 階 (S=1/239)

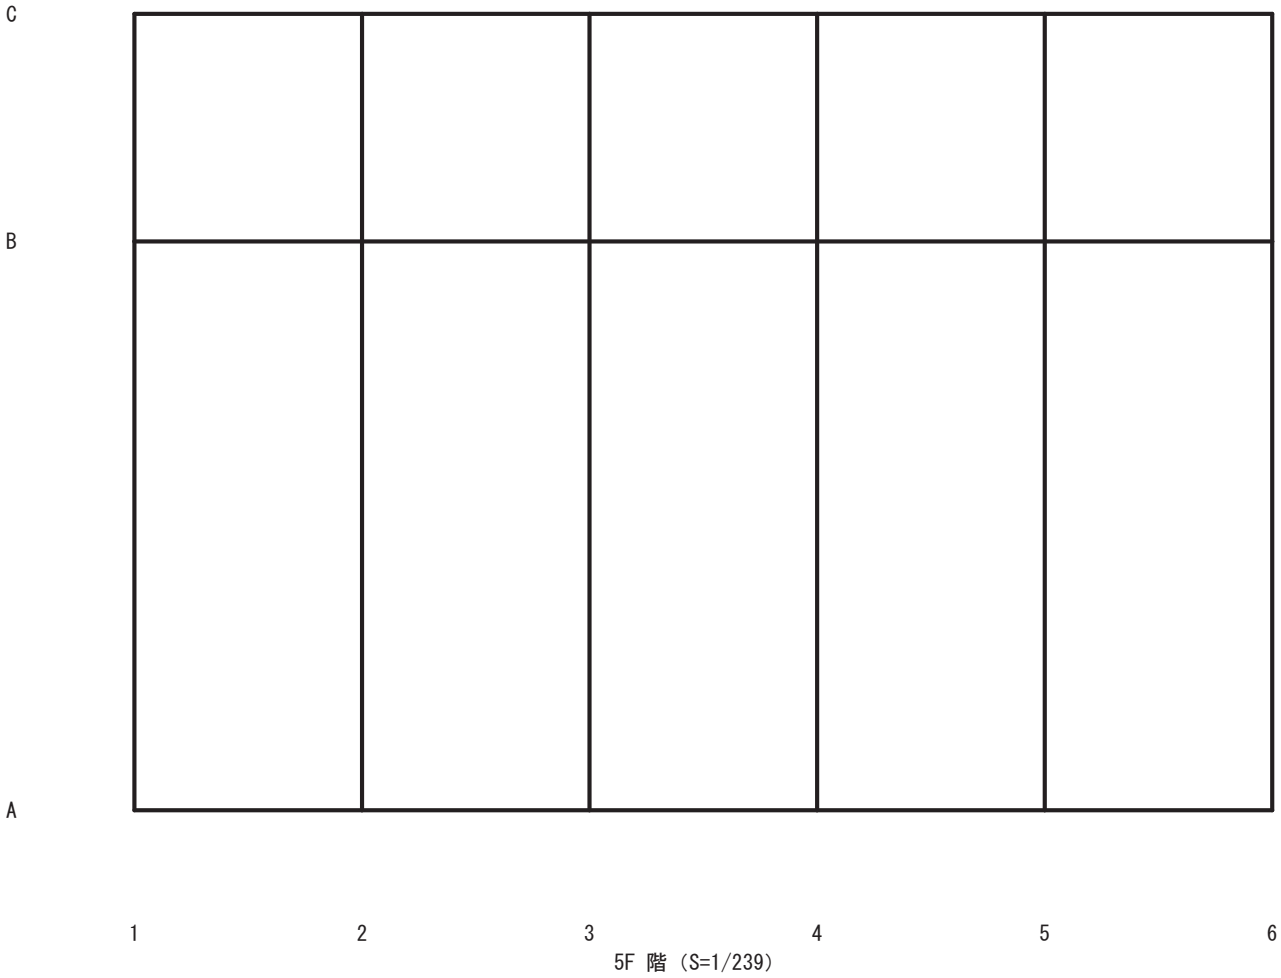


5F 階 (S=1/239)

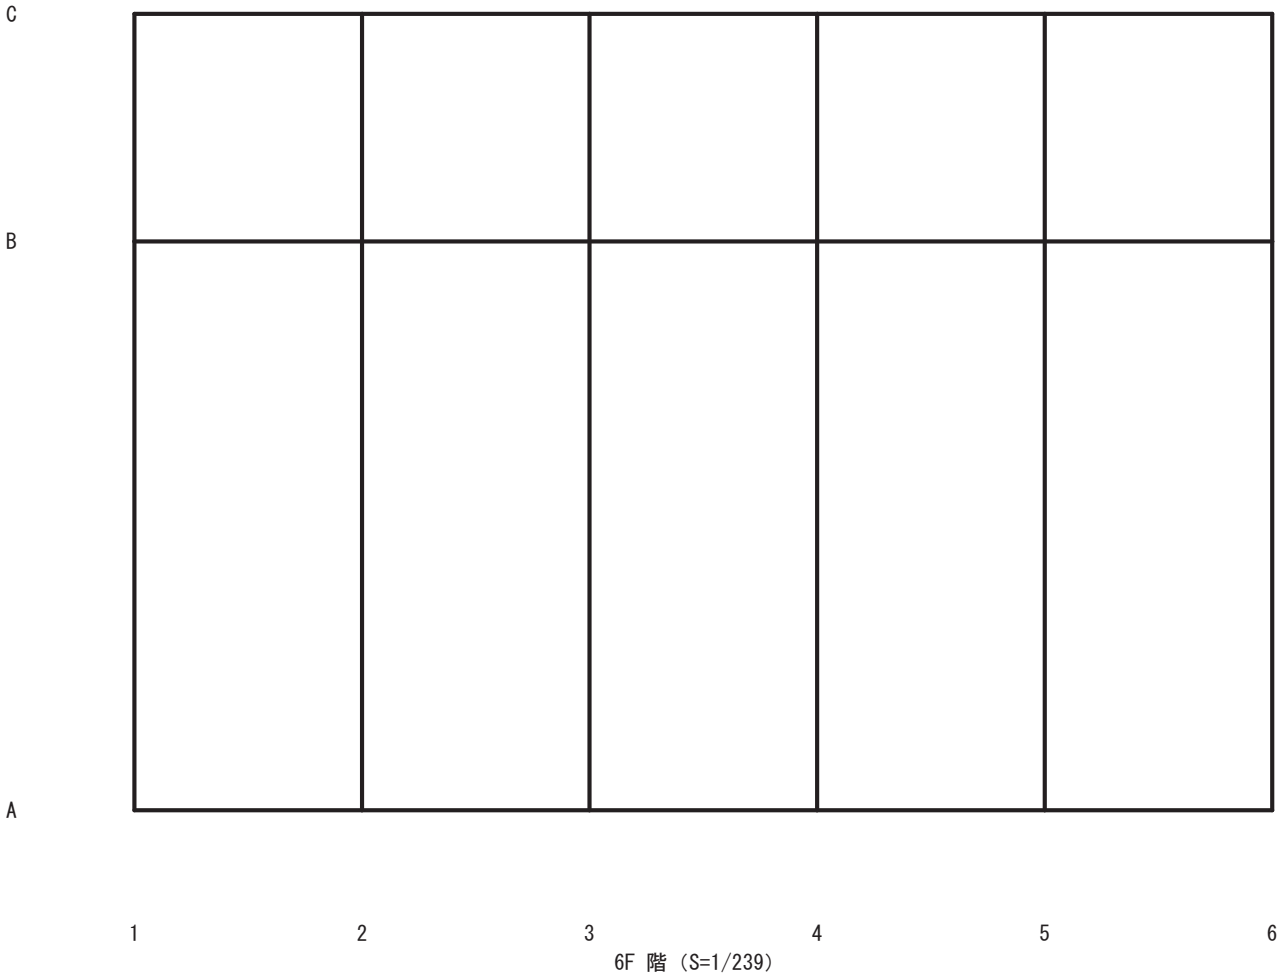


6F 階 (S=1/239)

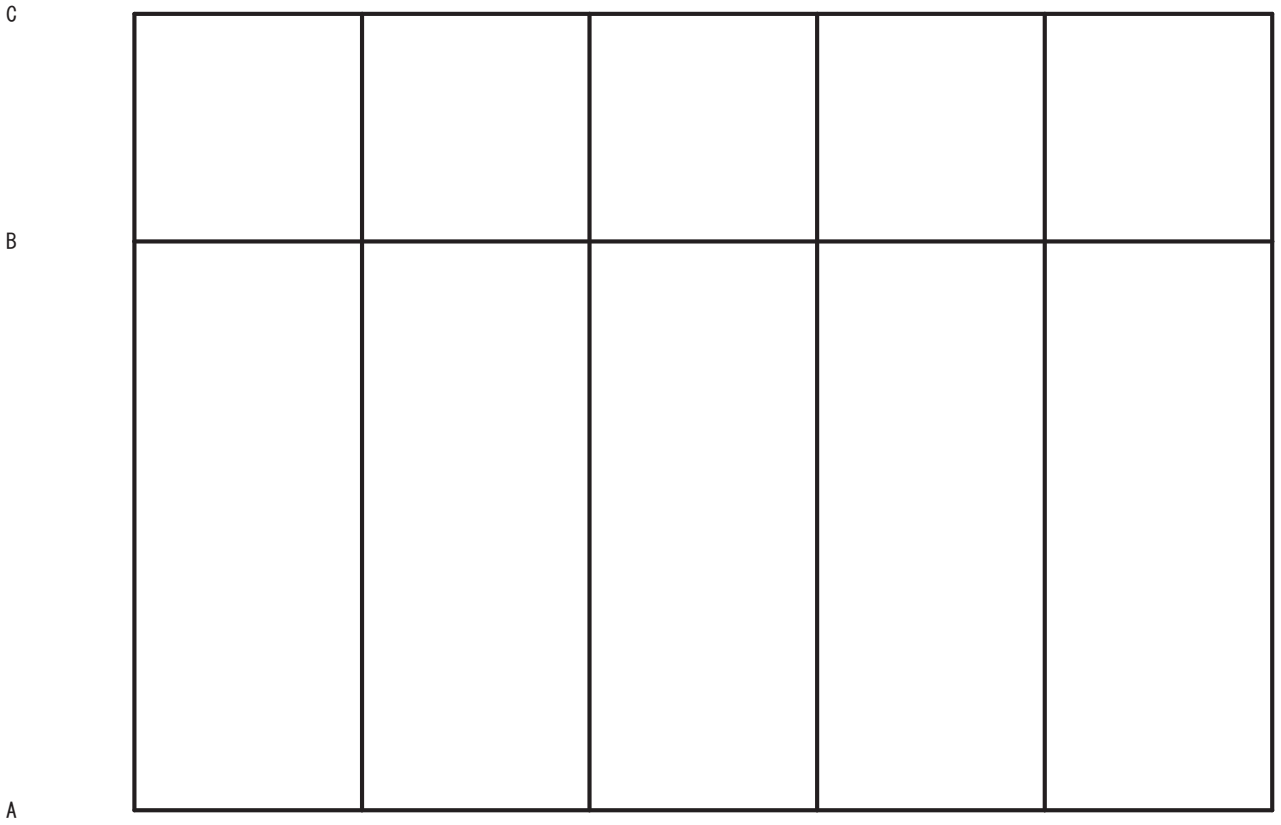


7F 階 (S=1/239)

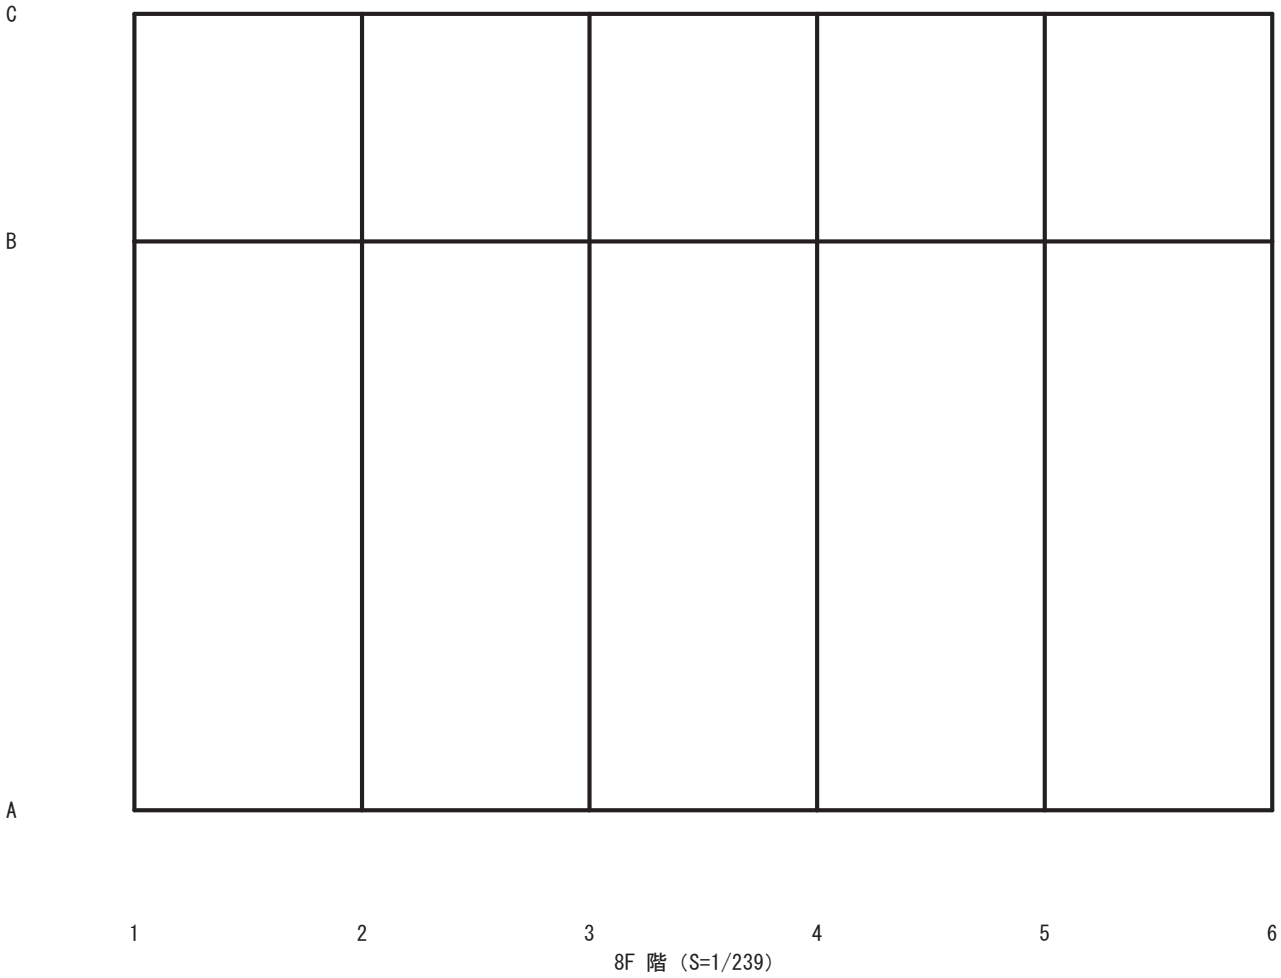


8F 階 (S=1/239)

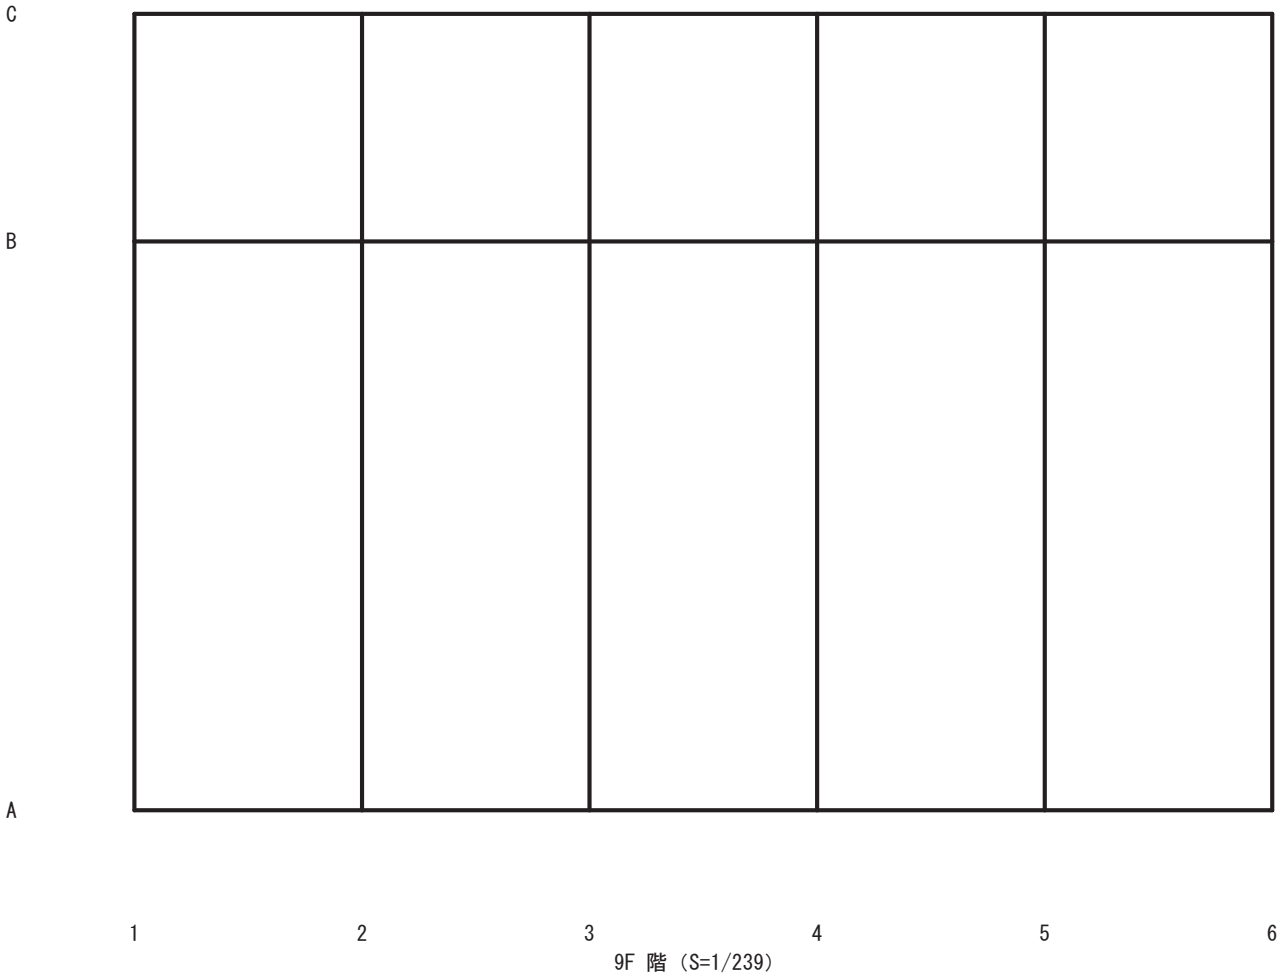


9F 階 (S=1/239)

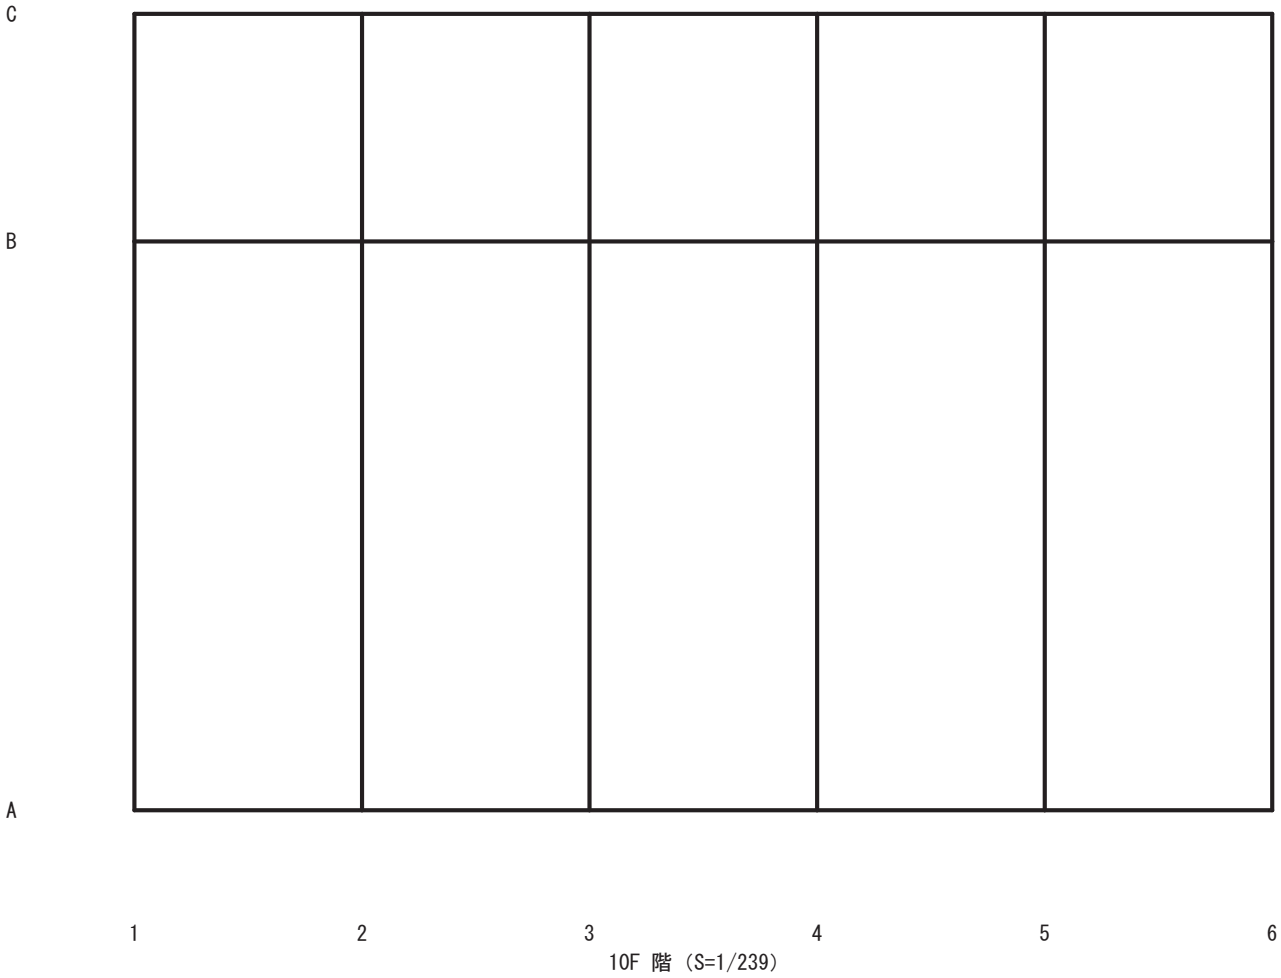


10F 階 (S=1/239)

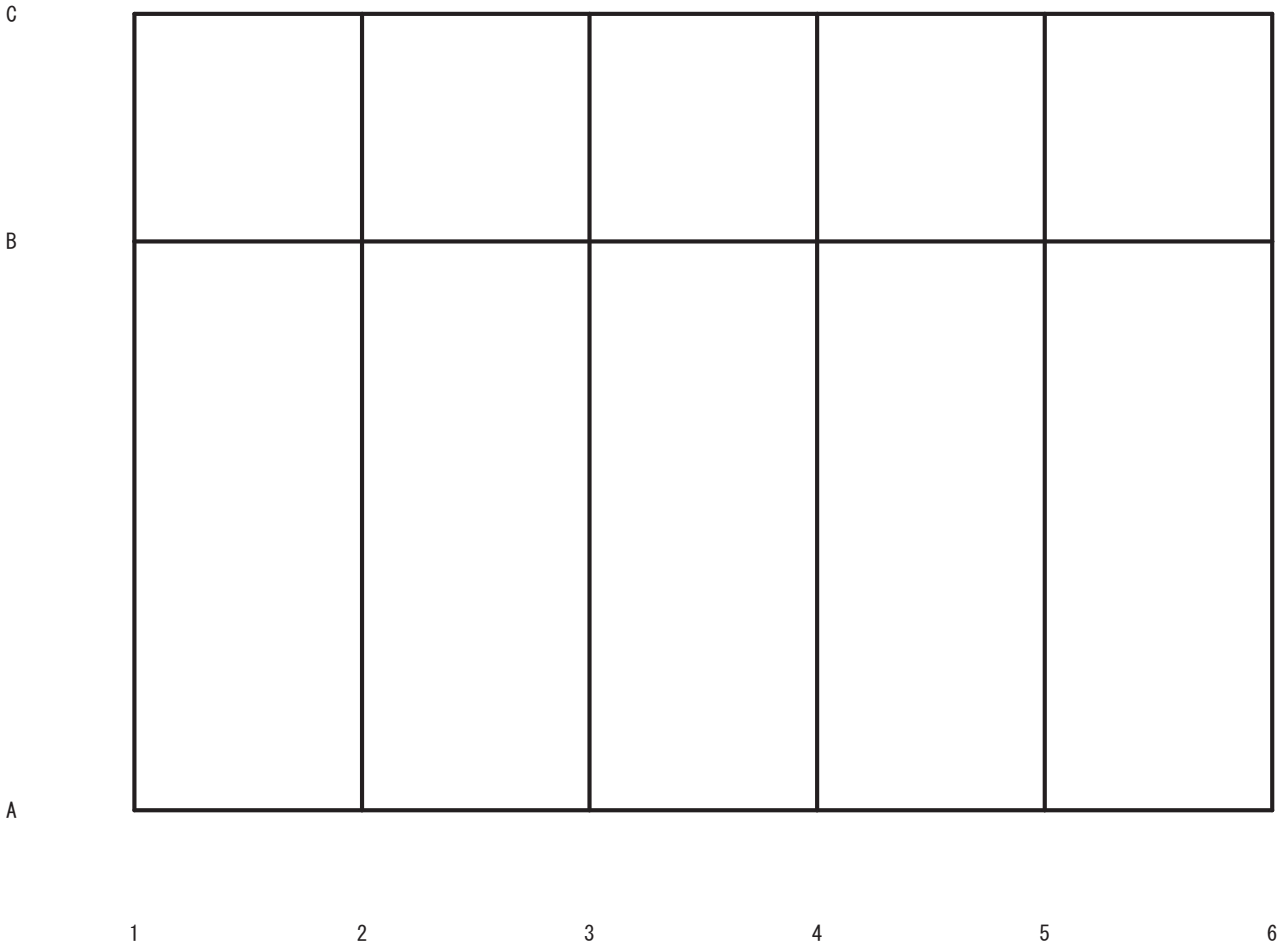


11F 階 (S=1/239)

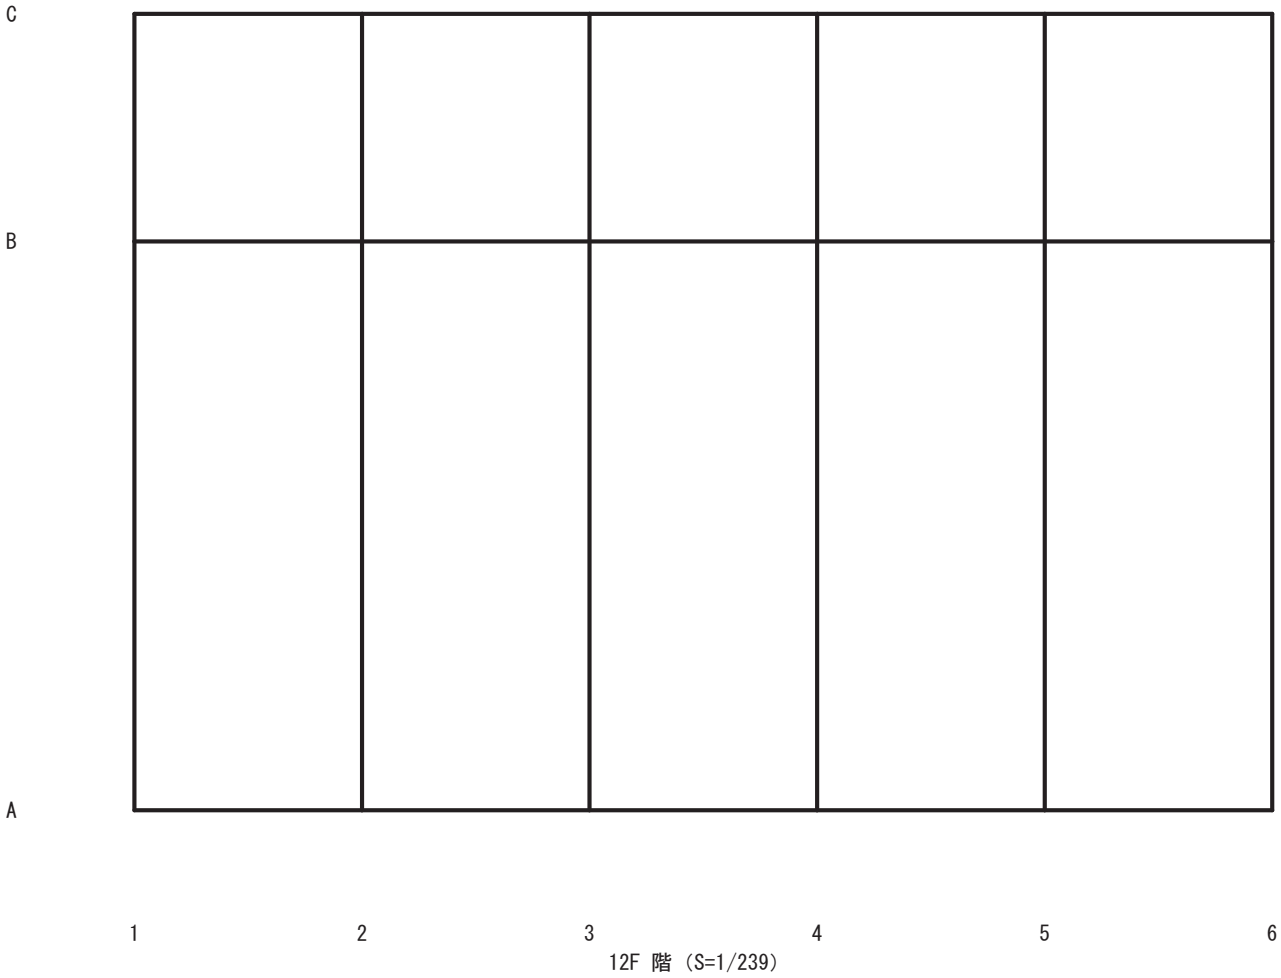

12F 階 (S=1/239)

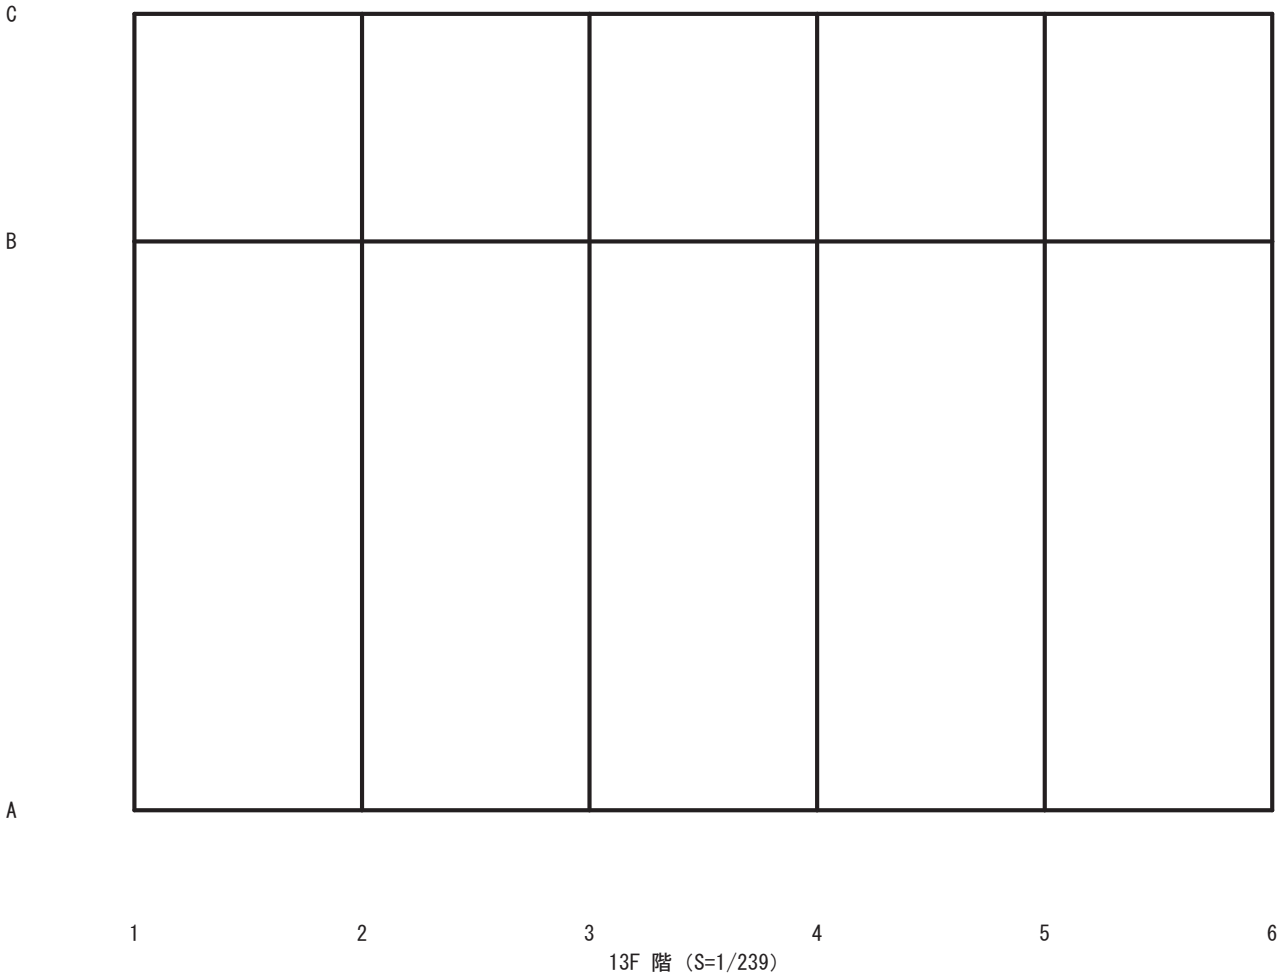

13F 階 (S=1/239)

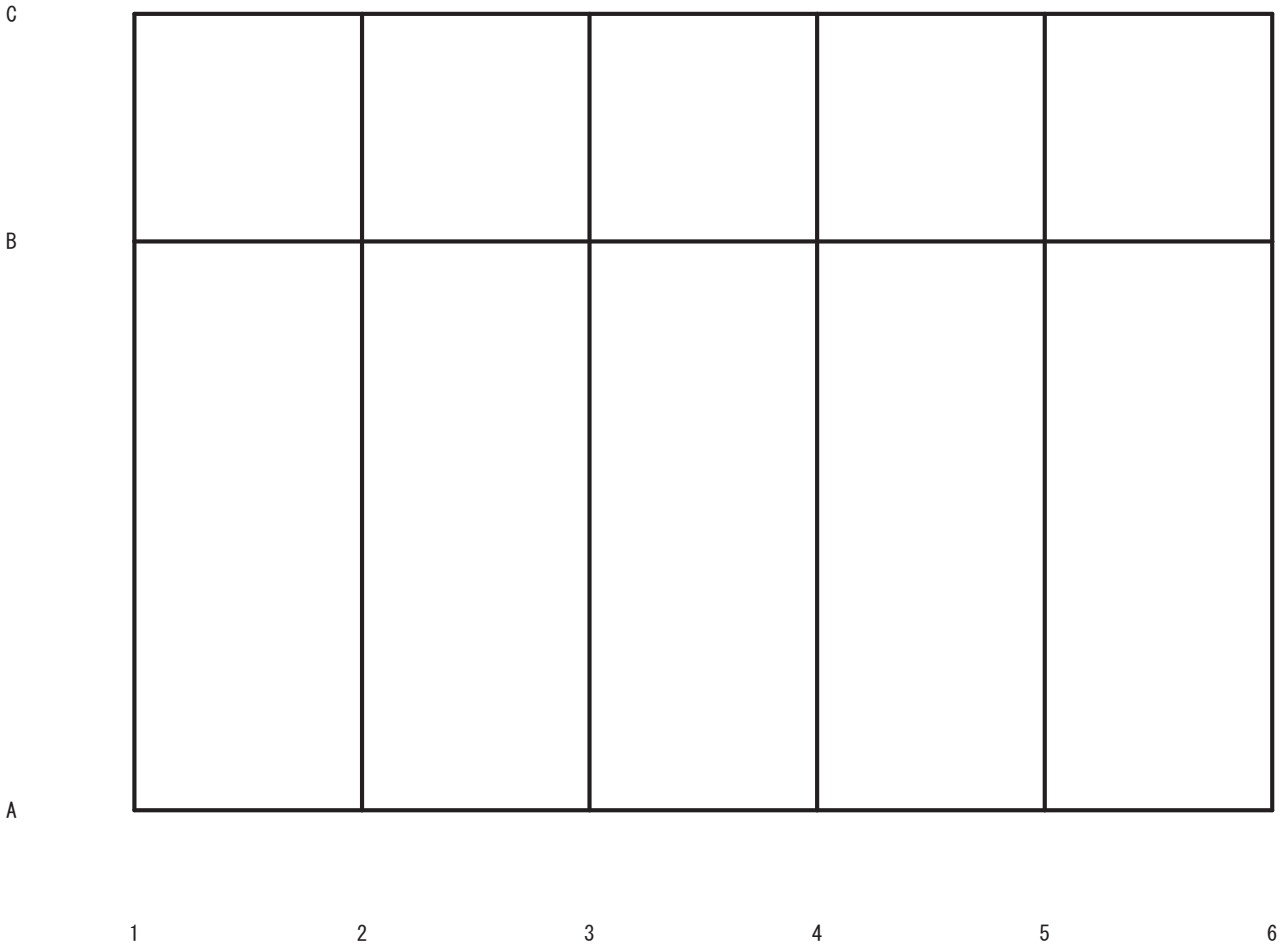

14F 階 (S=1/239)

（２）Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　ウ）断面欠損率
　　Ｚの欠損率　：　０ %
　　Ａｓの欠損率：　０ %
　　Ａｎの欠損率：　０ %
　エ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）Ｓ柱座屈長さ係数
　　計算値
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　カ）曲げモーメントの判定

（σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度

垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ）せん断力の判定

（√(σc･σc+3･τ・τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：1.0

８）冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40


ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ
通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

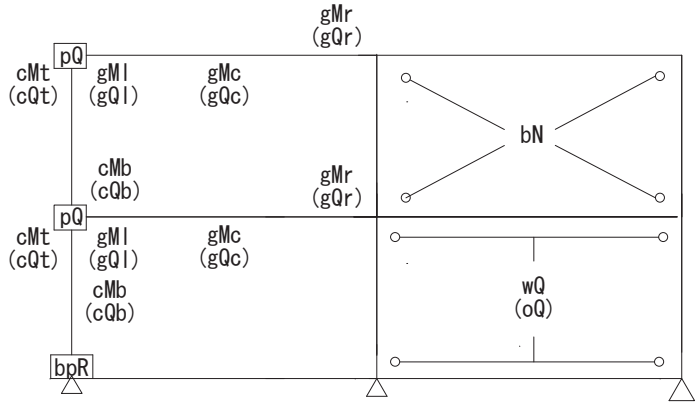



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比


pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比


（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

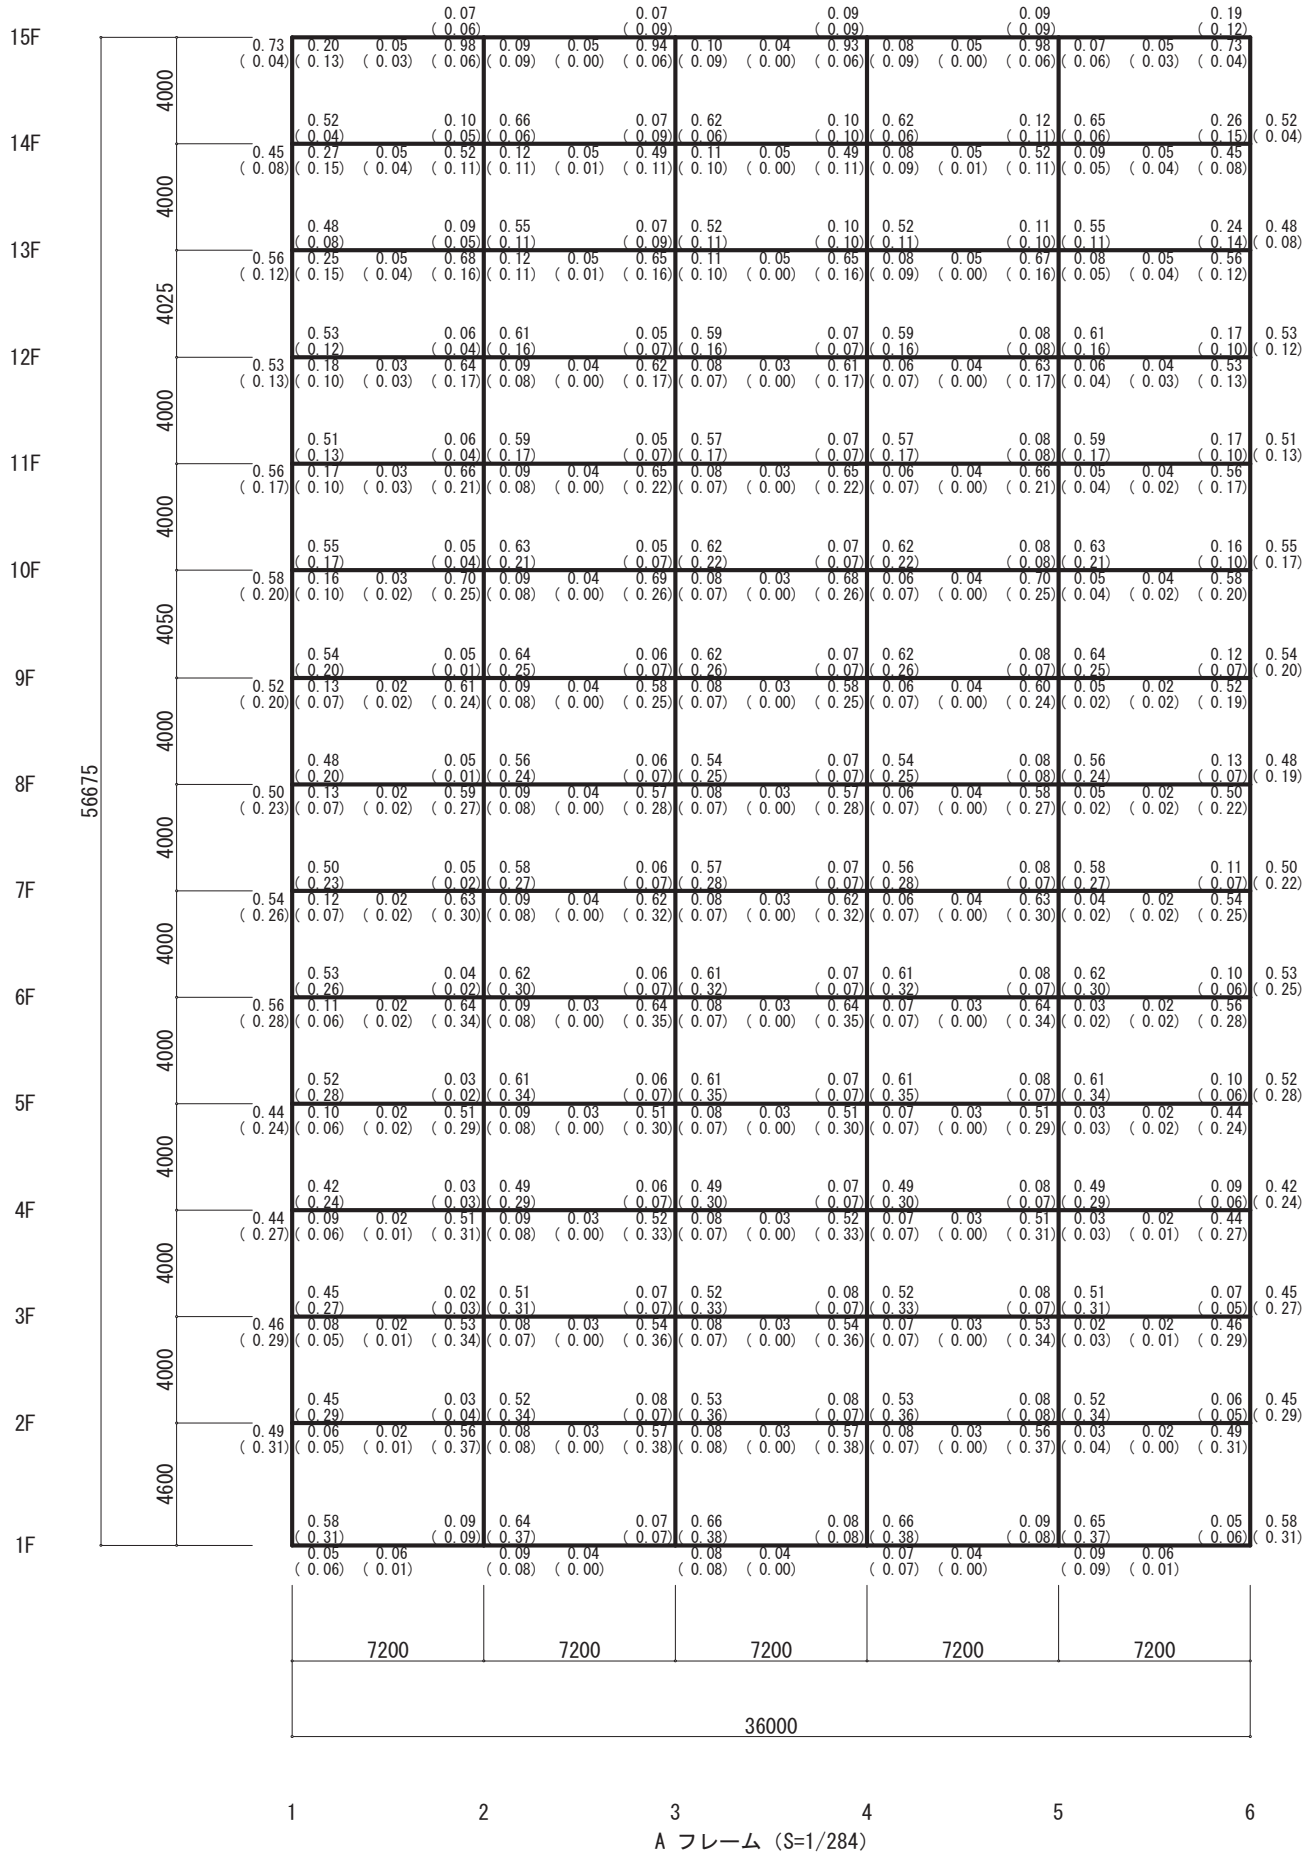
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/284)

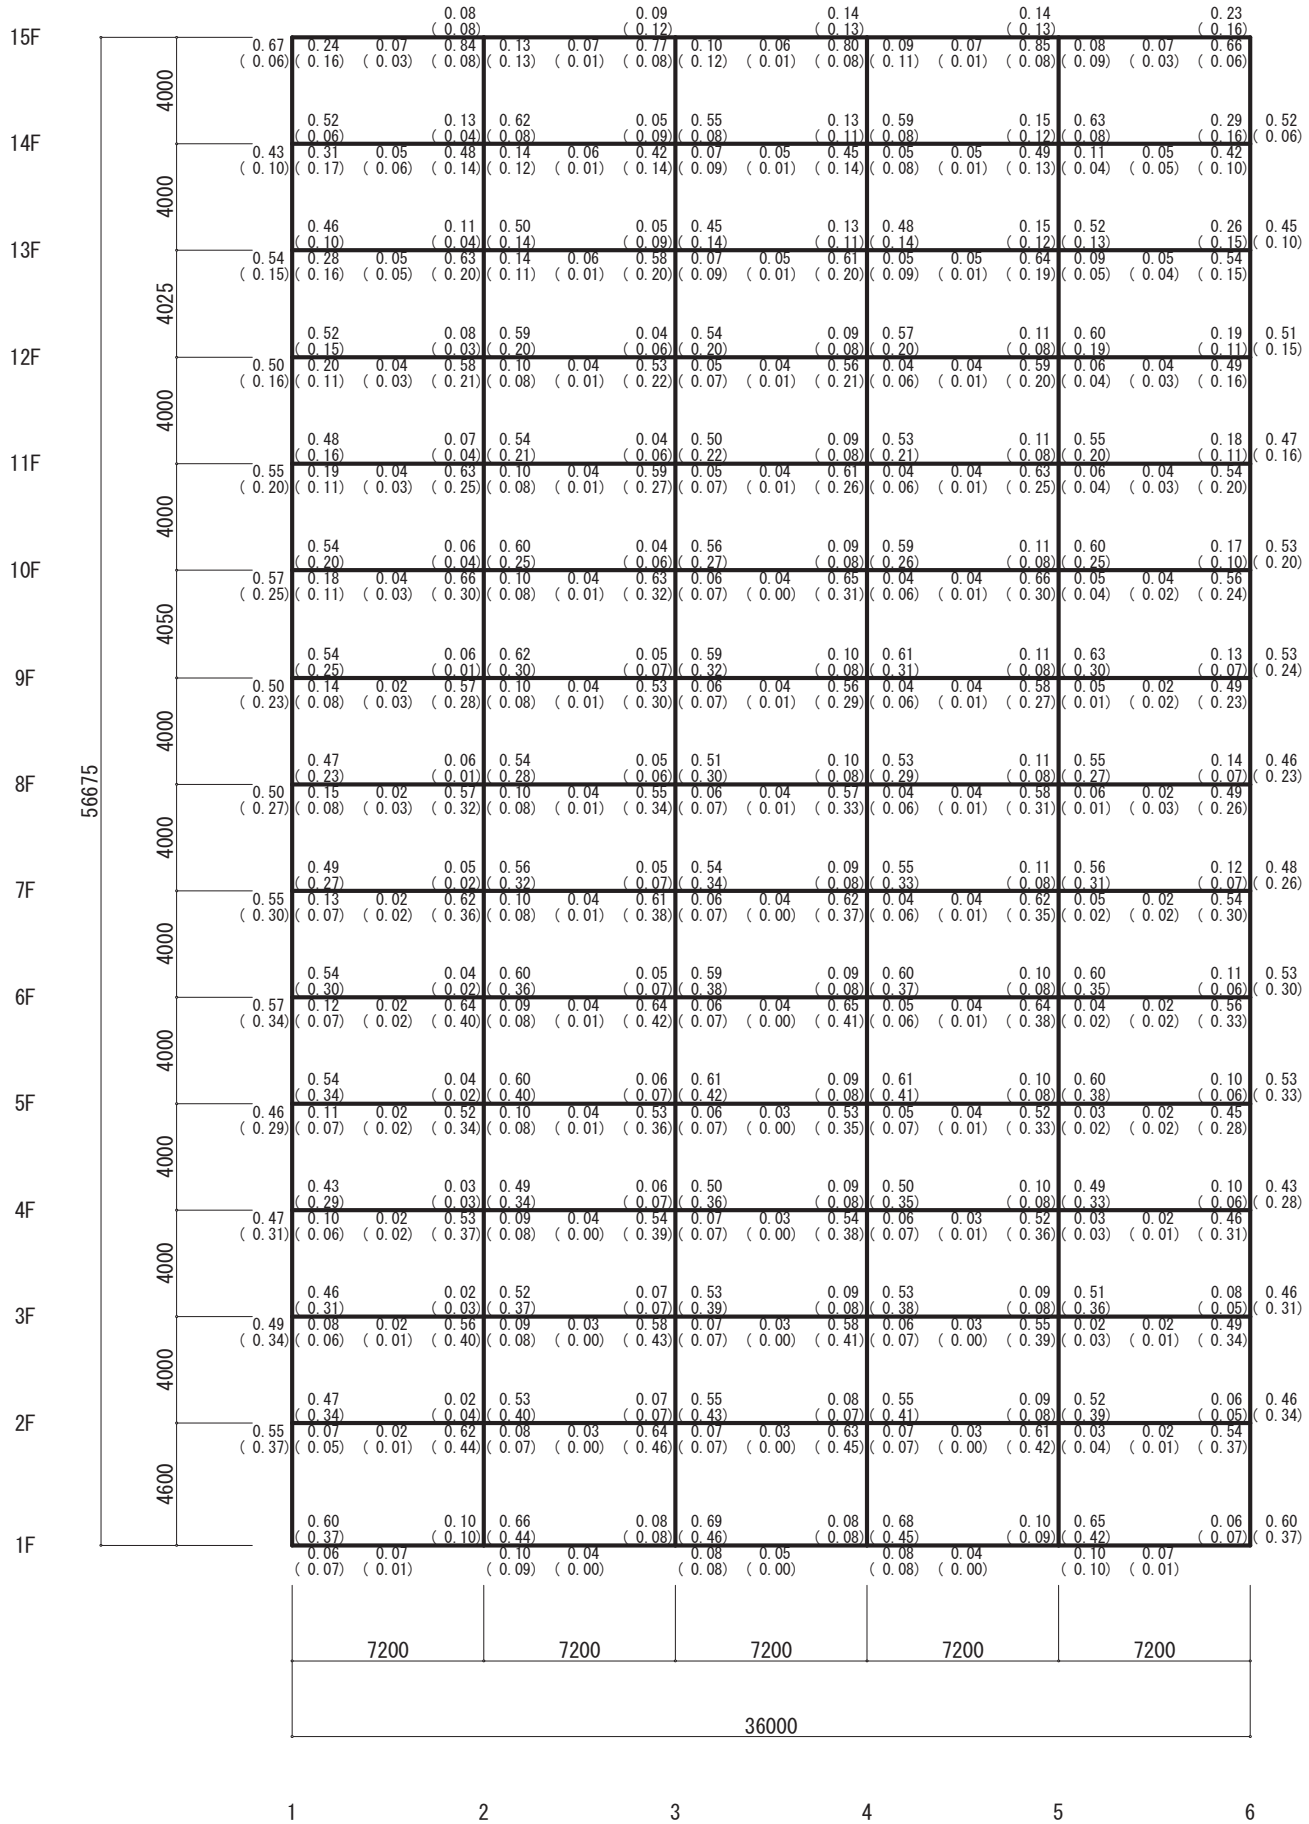

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/284)

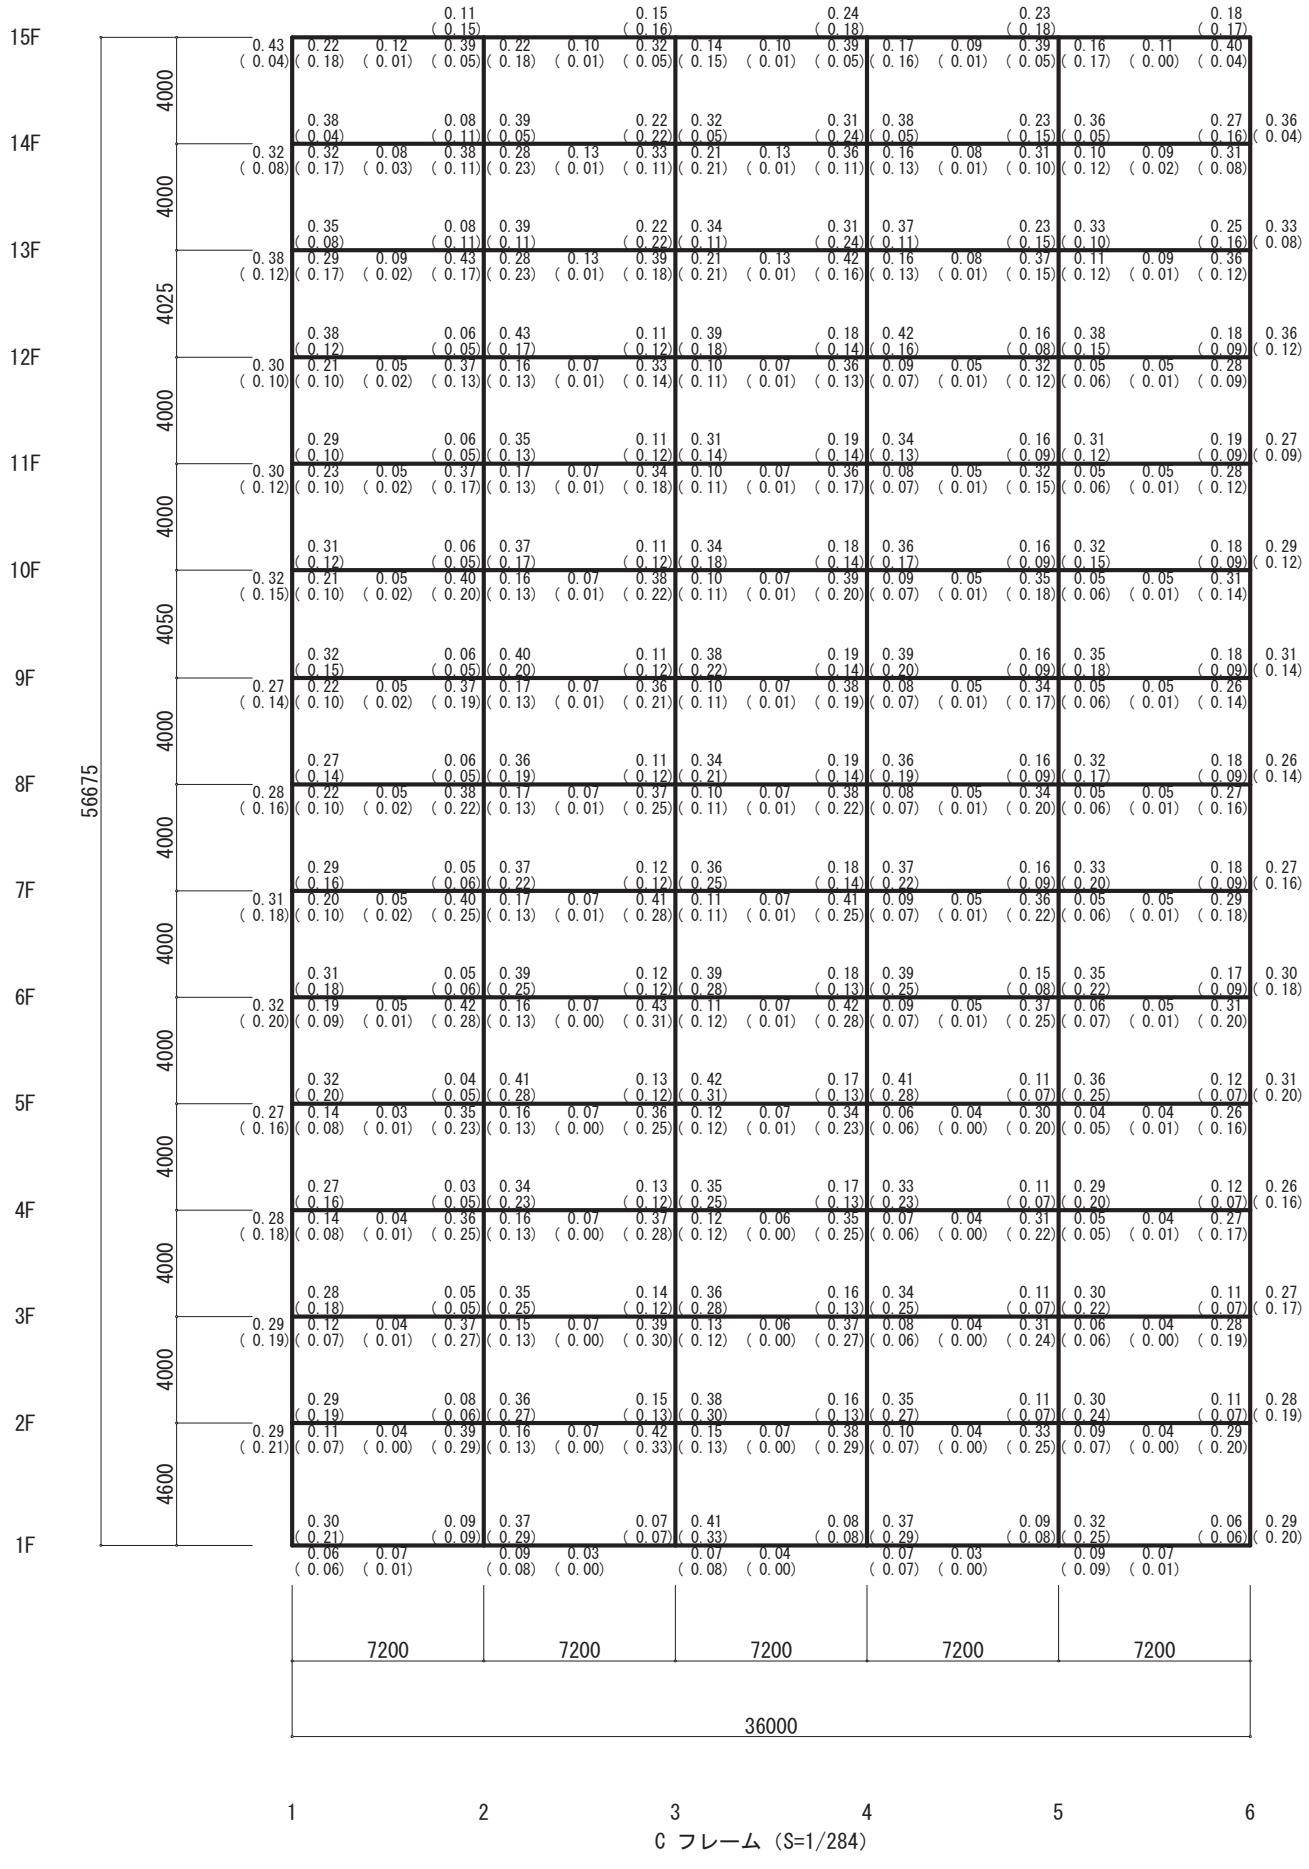

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/284)

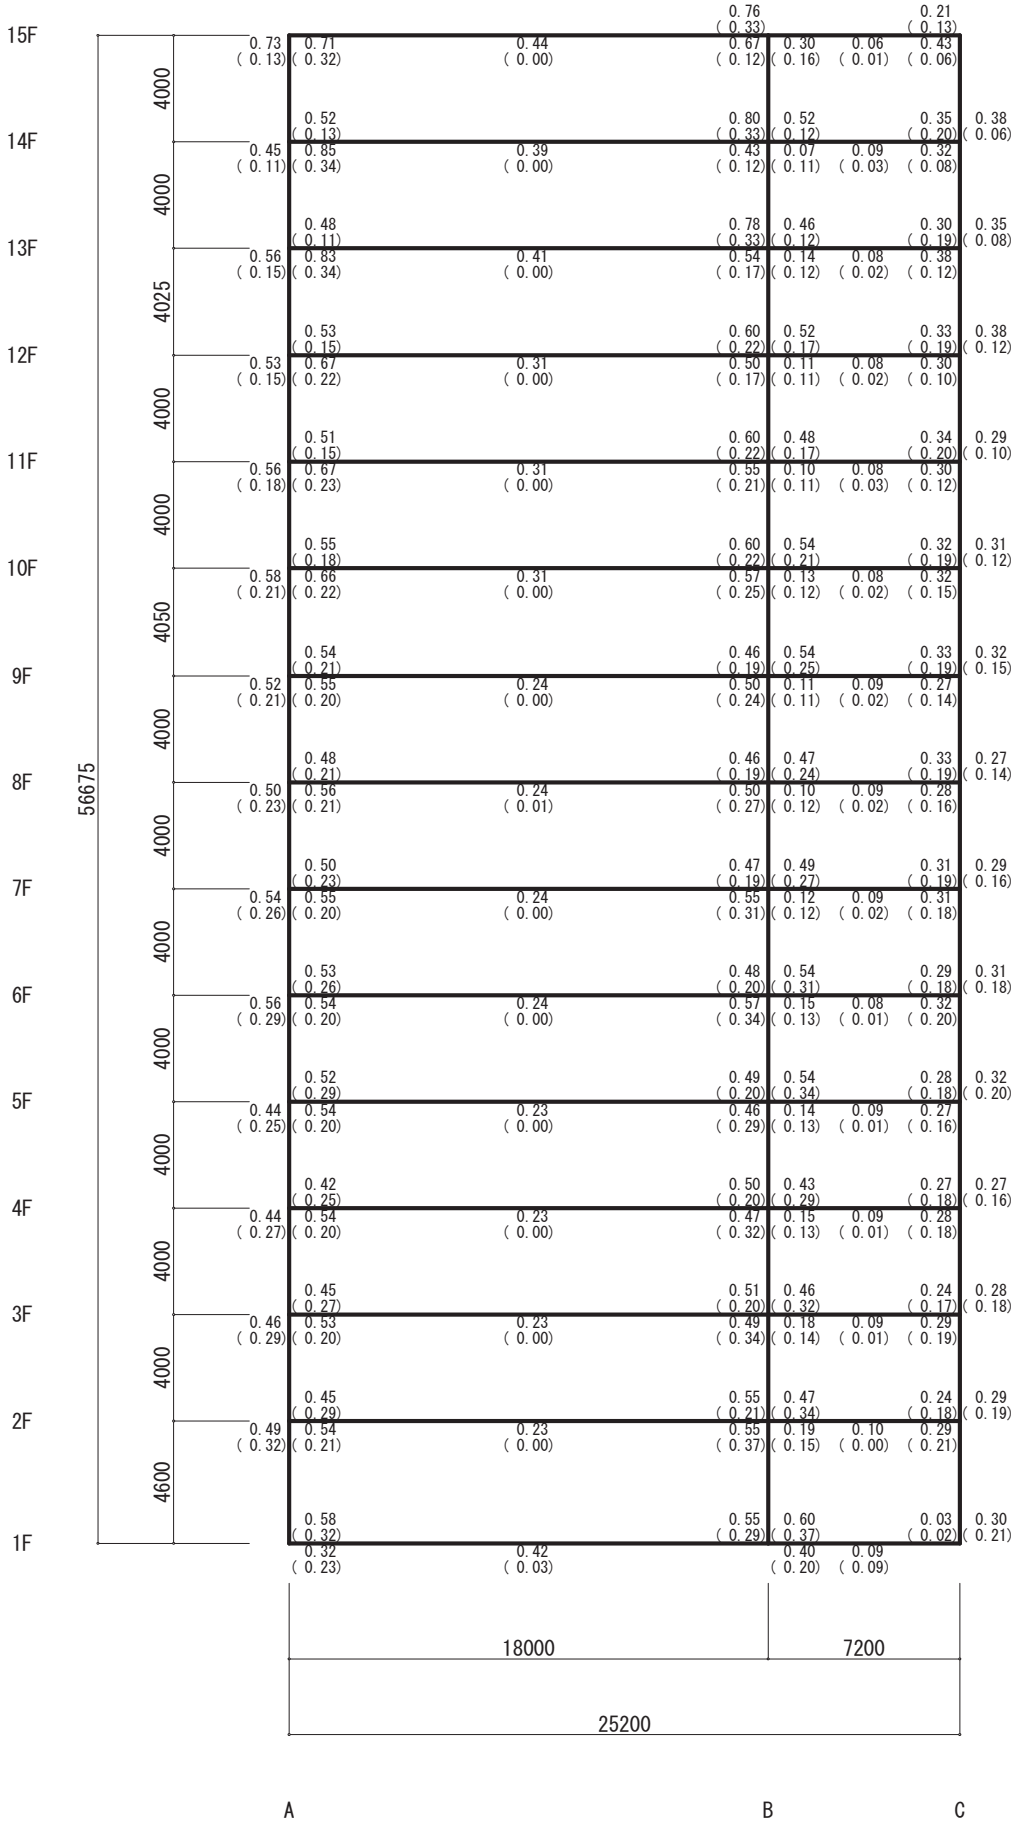
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/284)

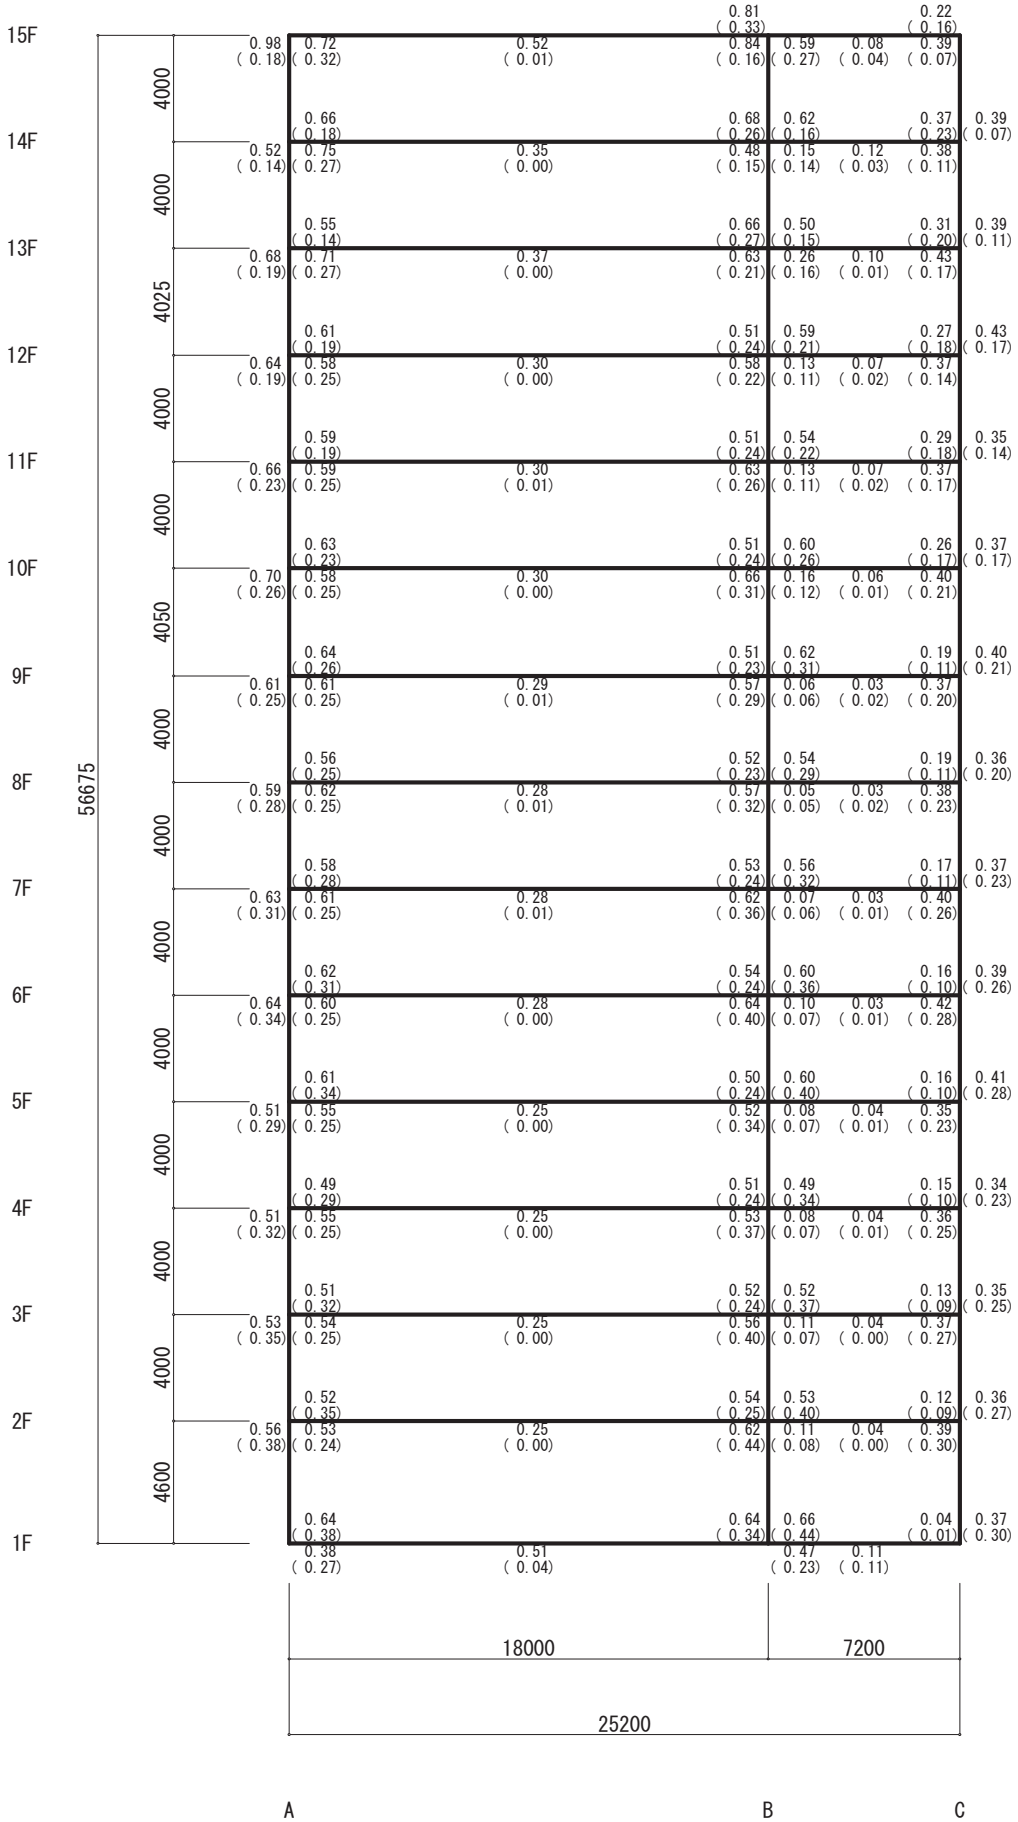
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/284)

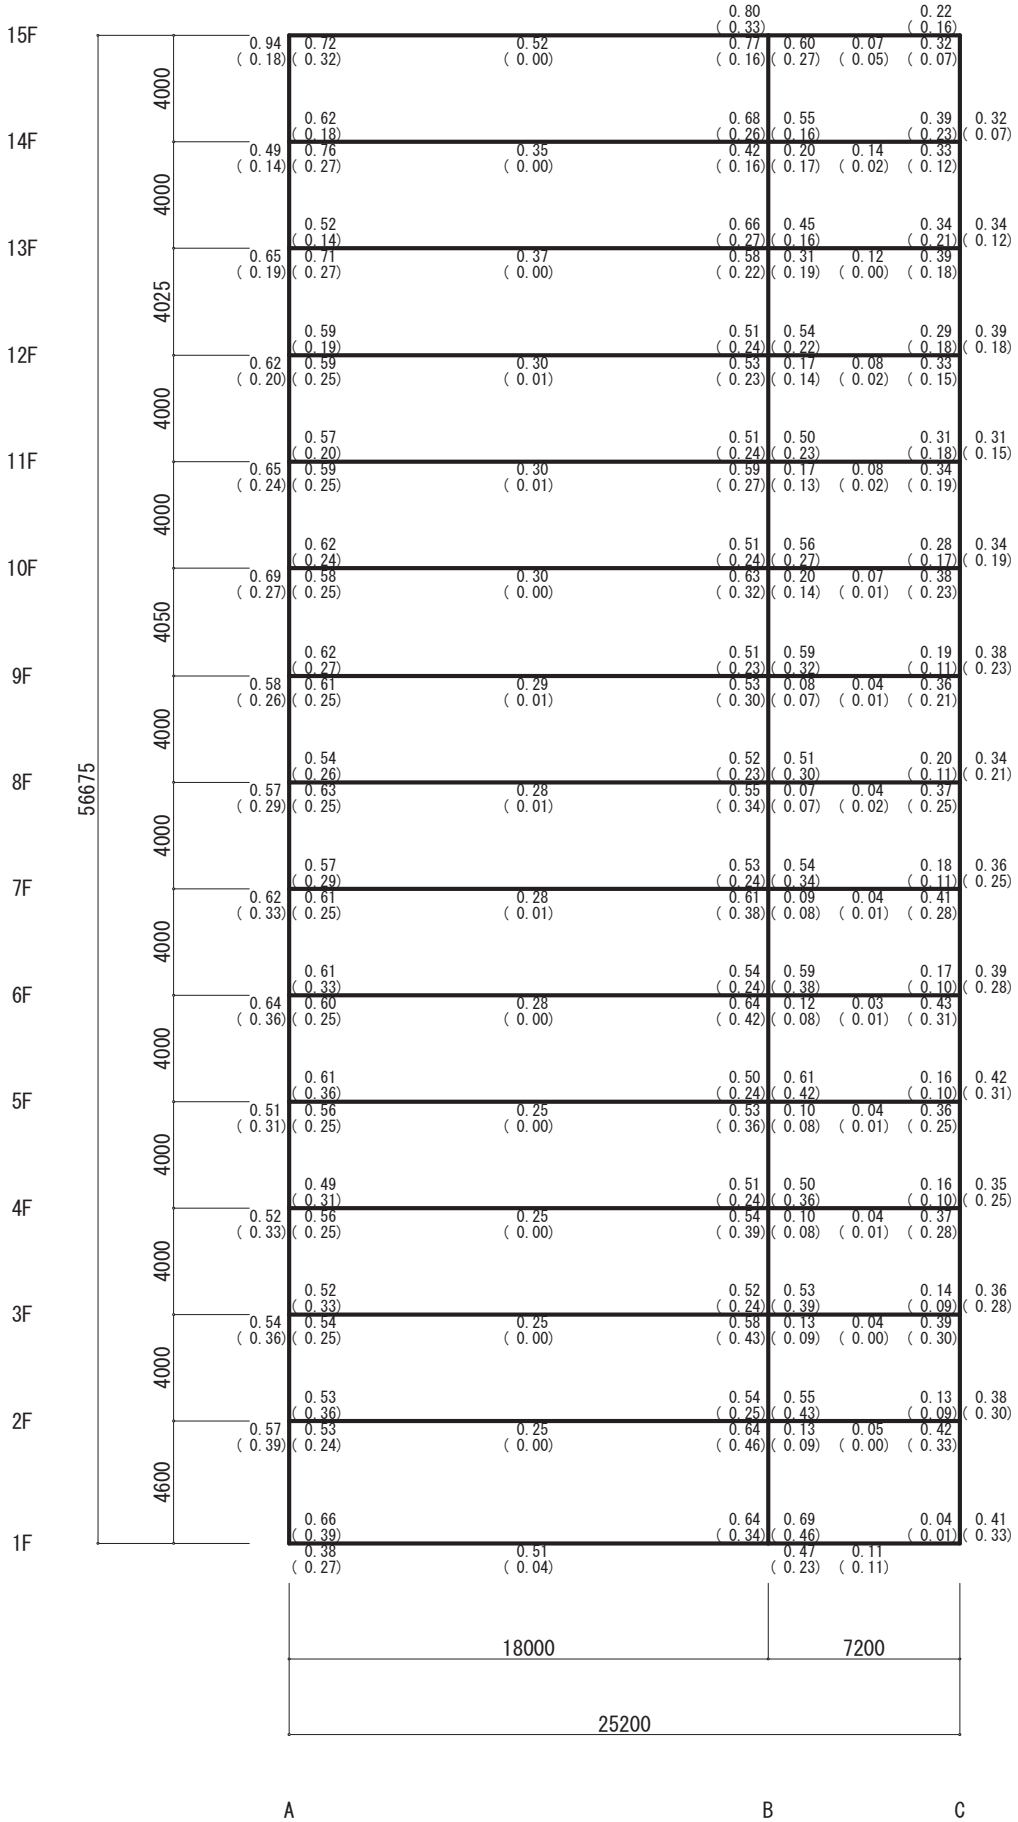
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/284)

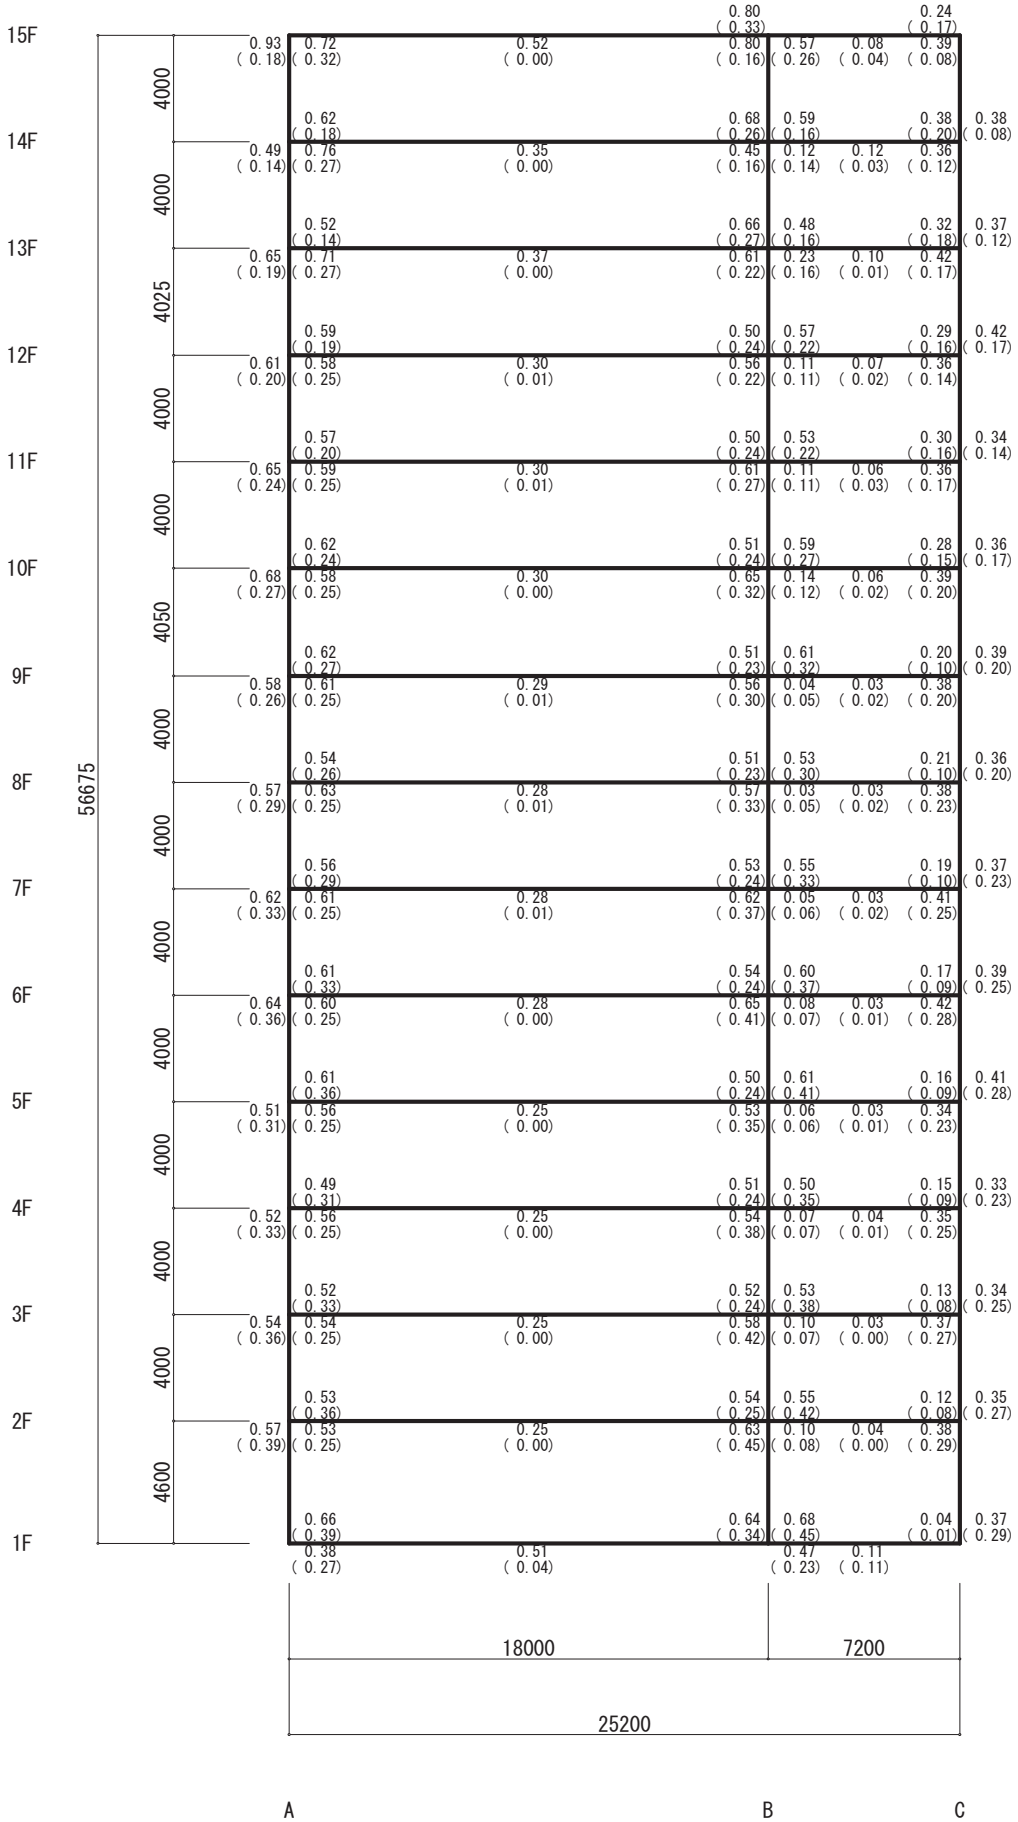
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/284)

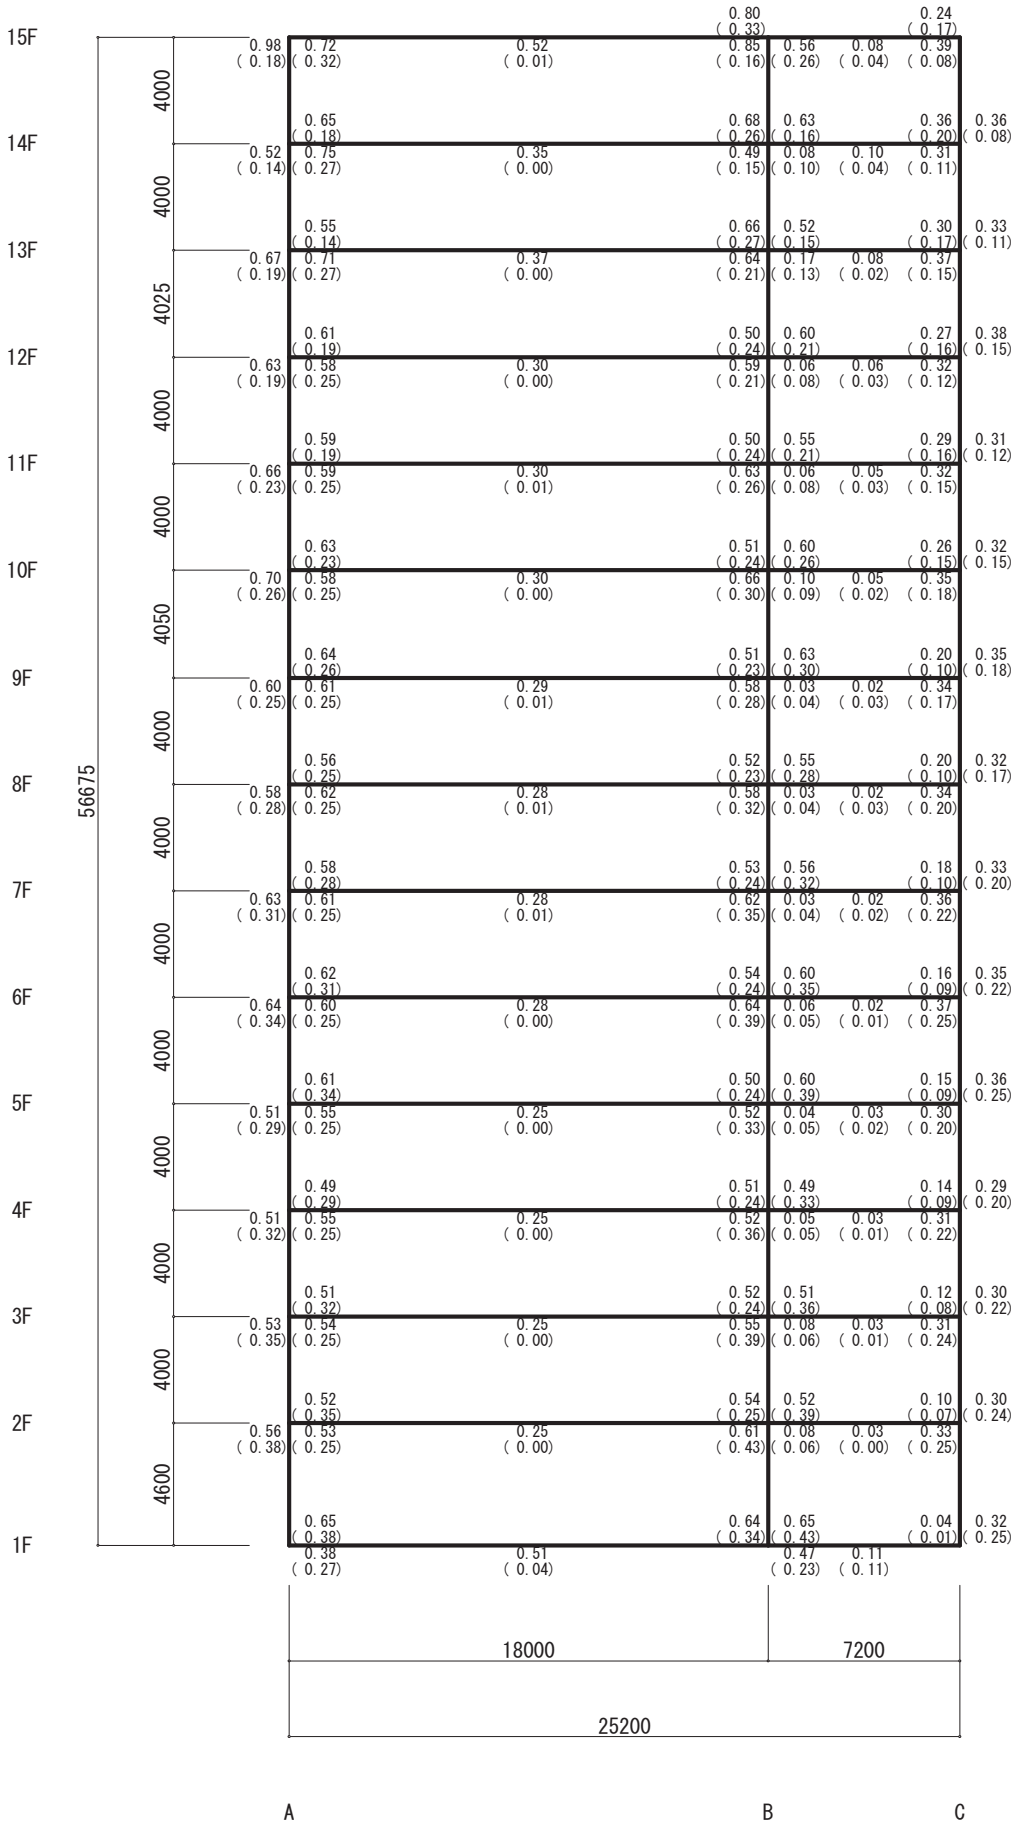

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


5 フレーム (S=1/284)

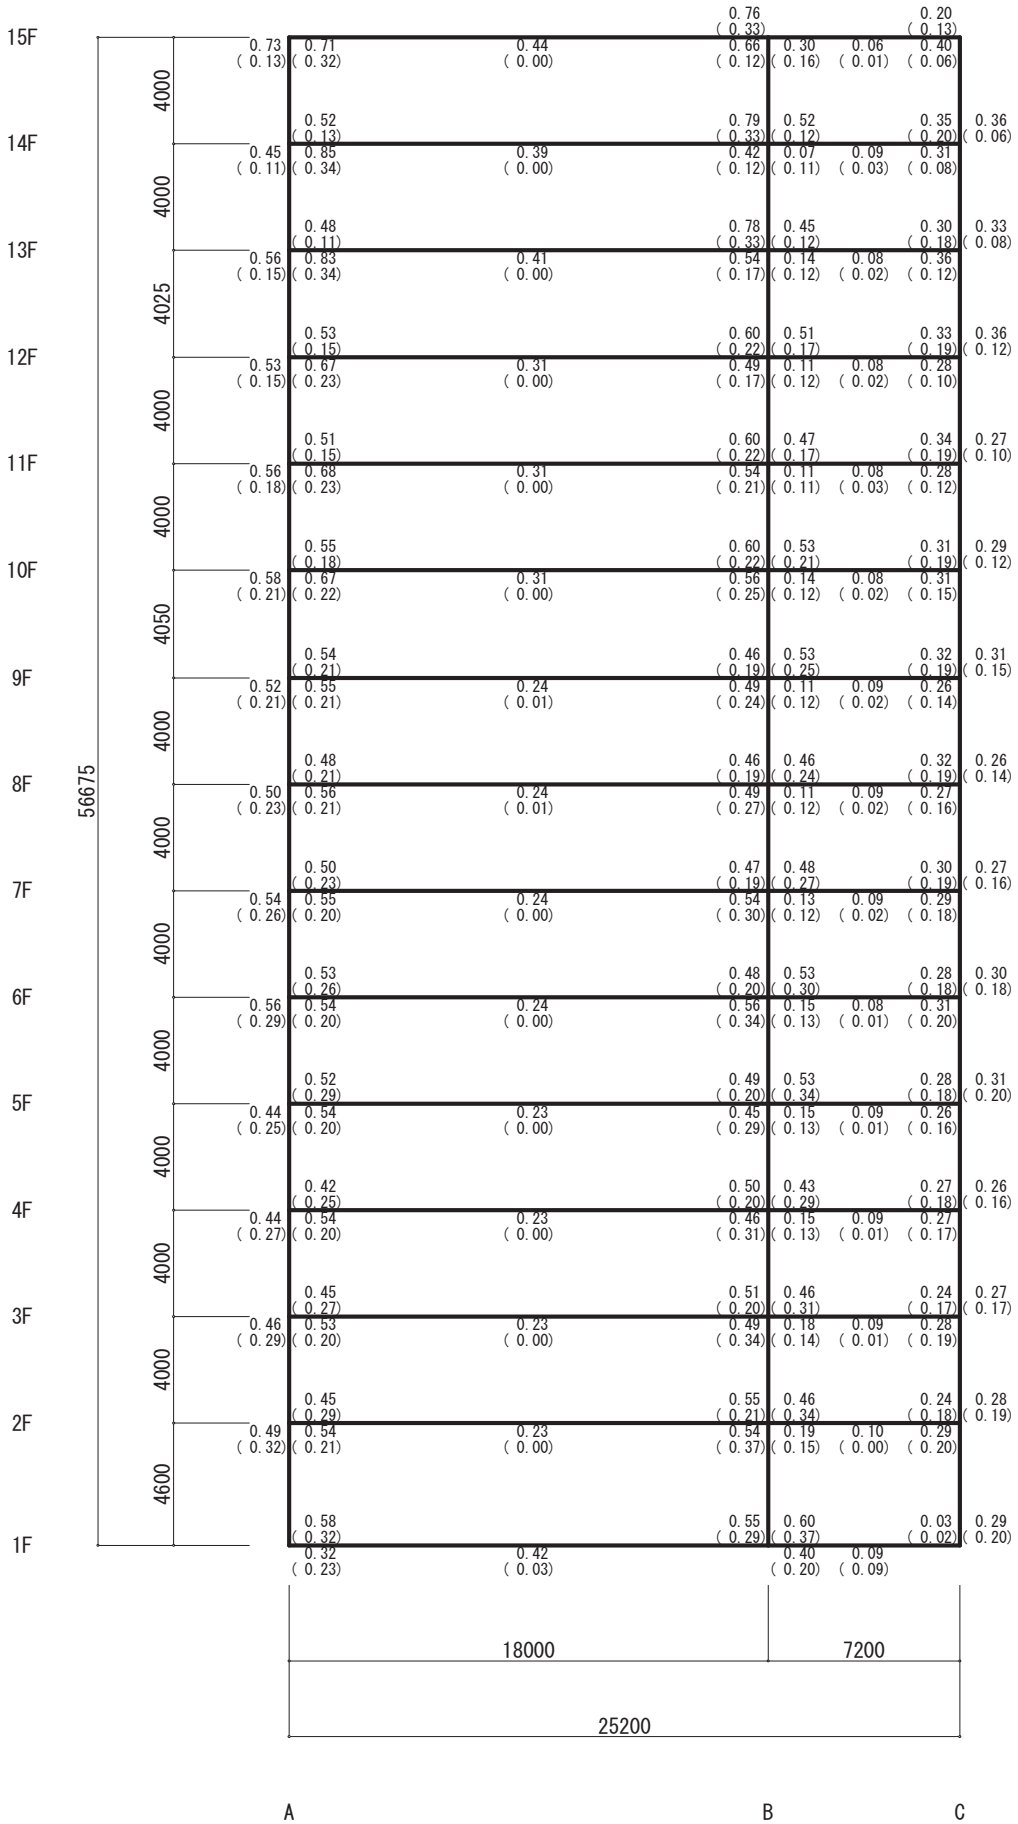
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4050
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/284)

（２）短期荷重時断面検定比図

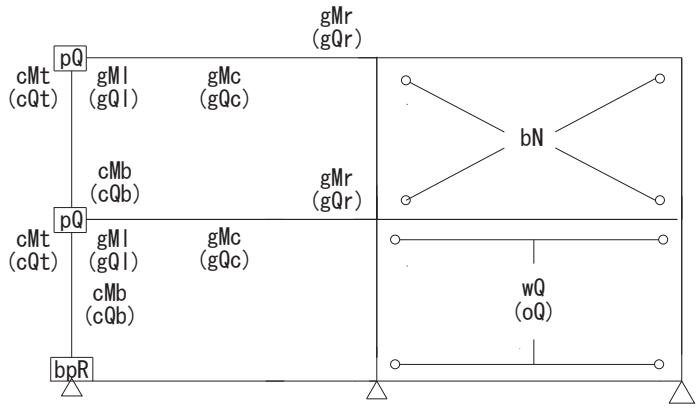



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比


bN　：ブレースの軸力検定比


pQ　：接合部のせん断力検定比


bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

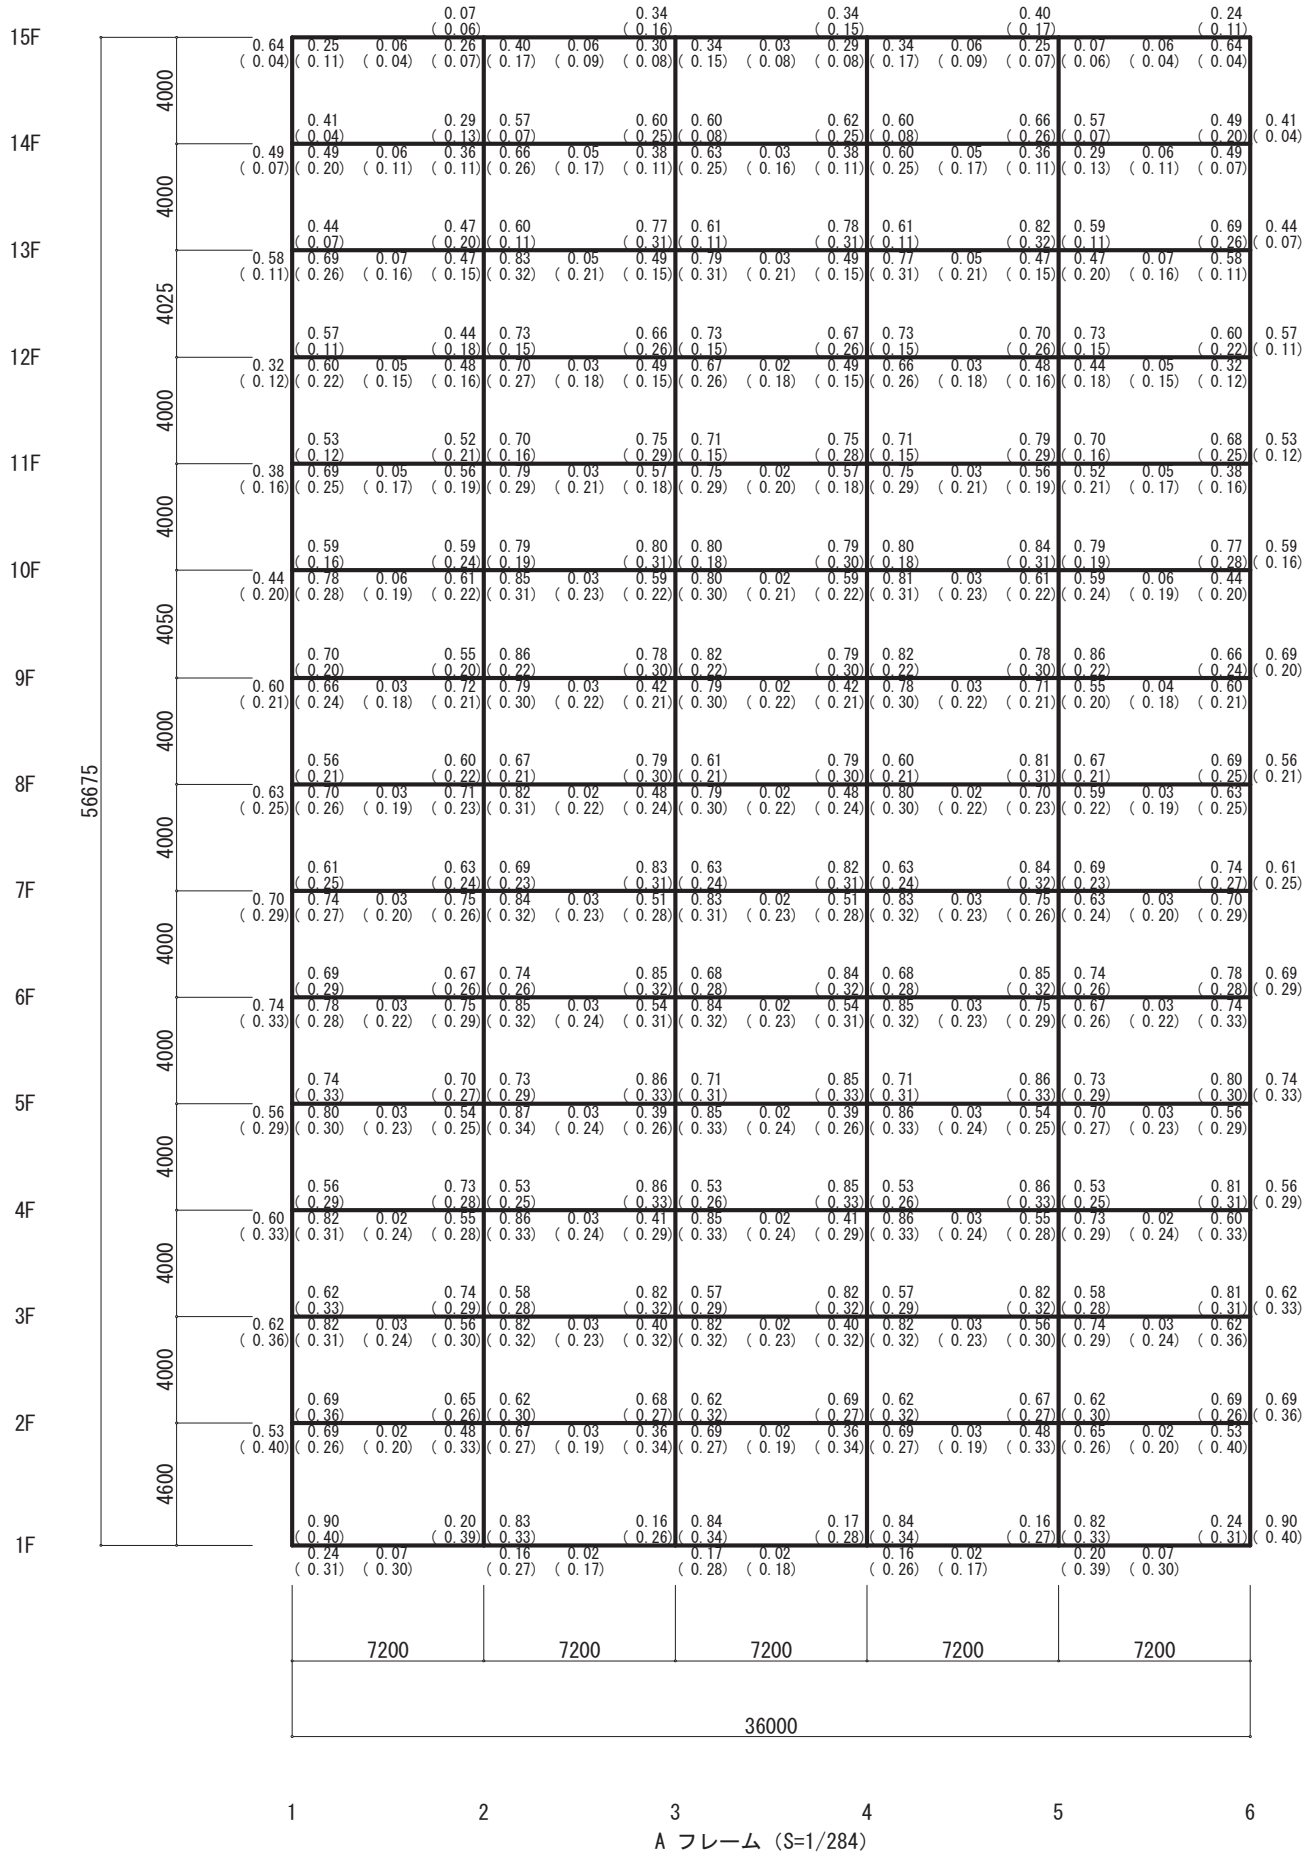

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/284)

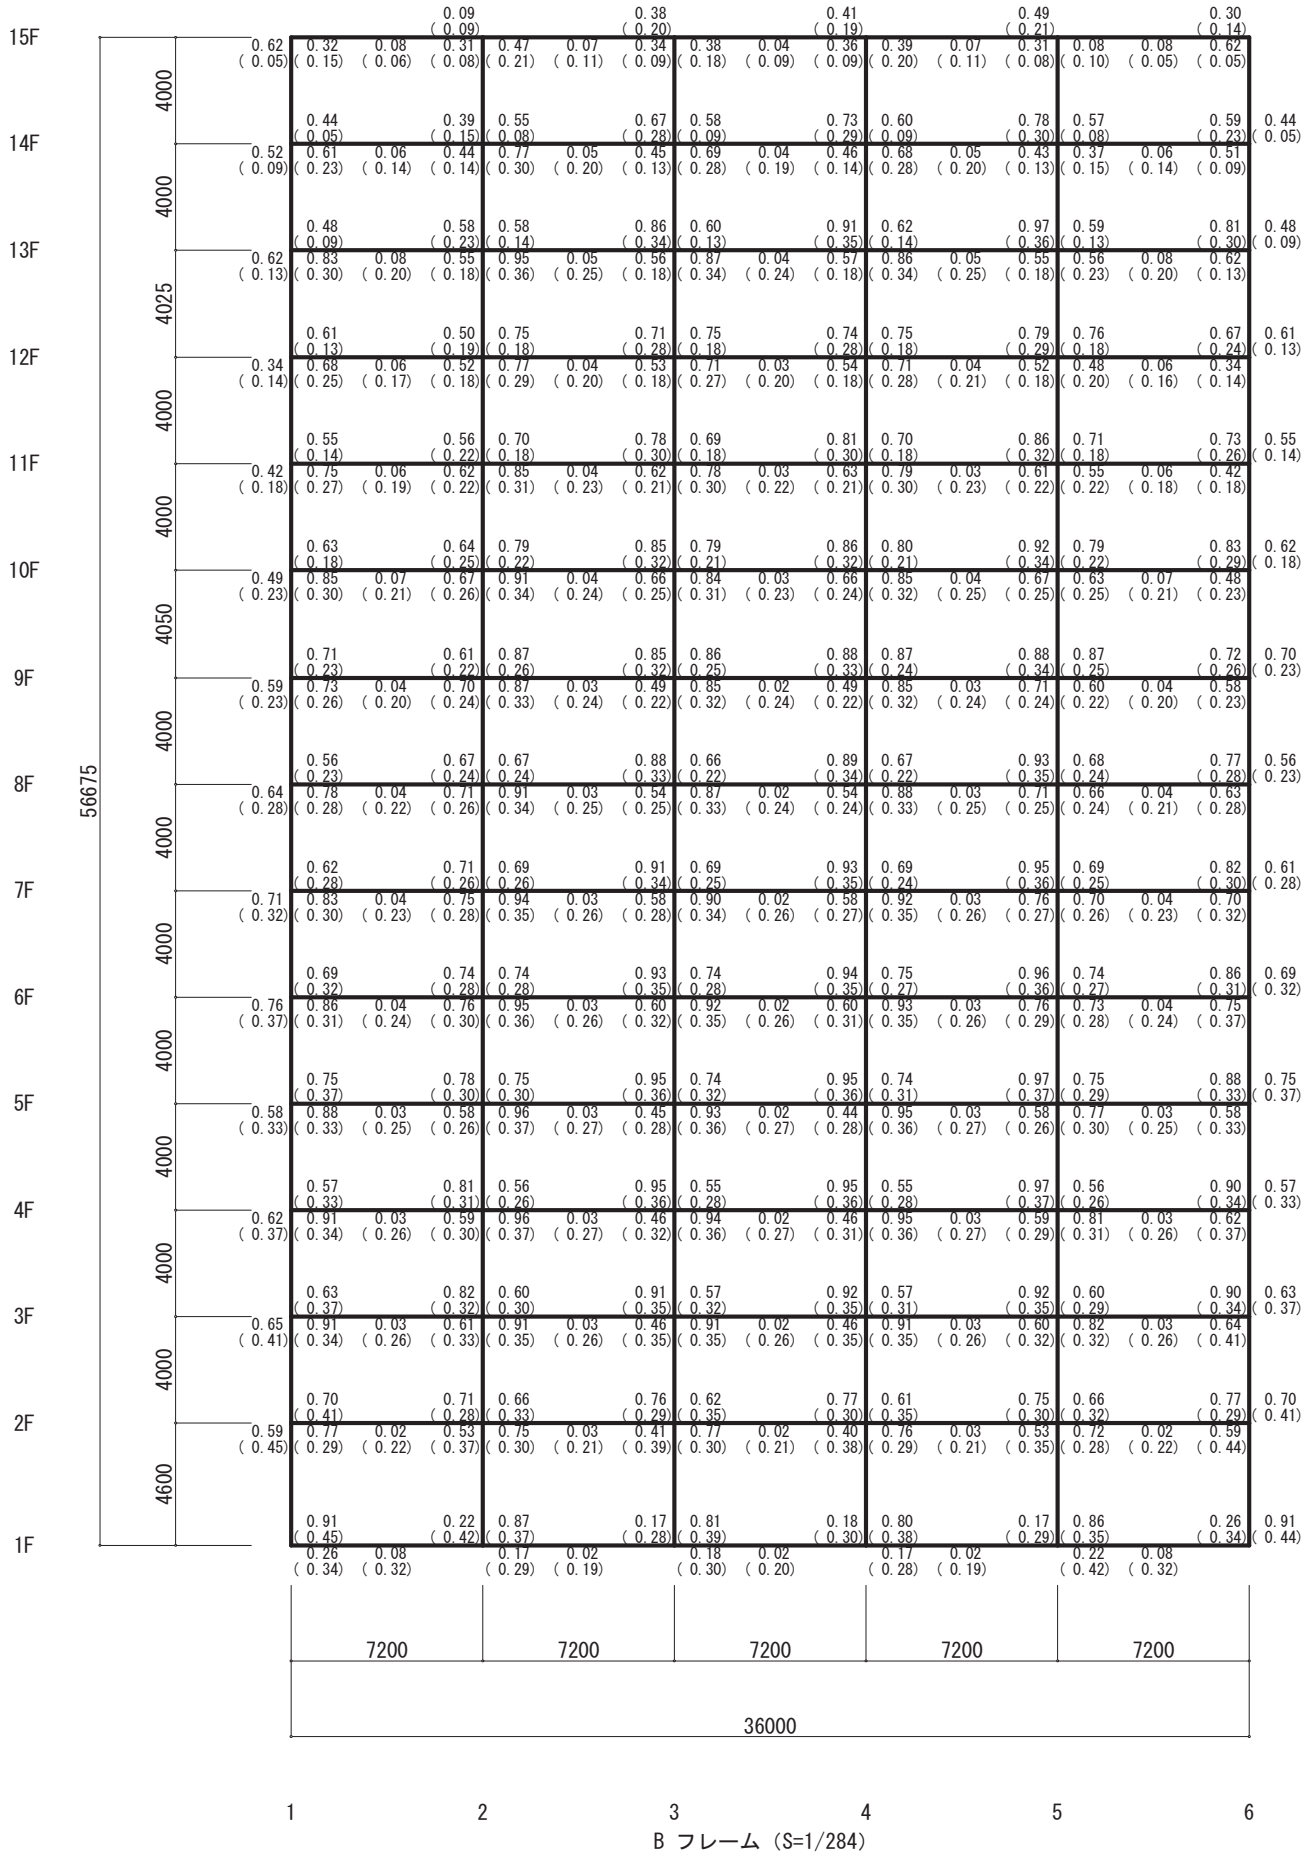
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/284)

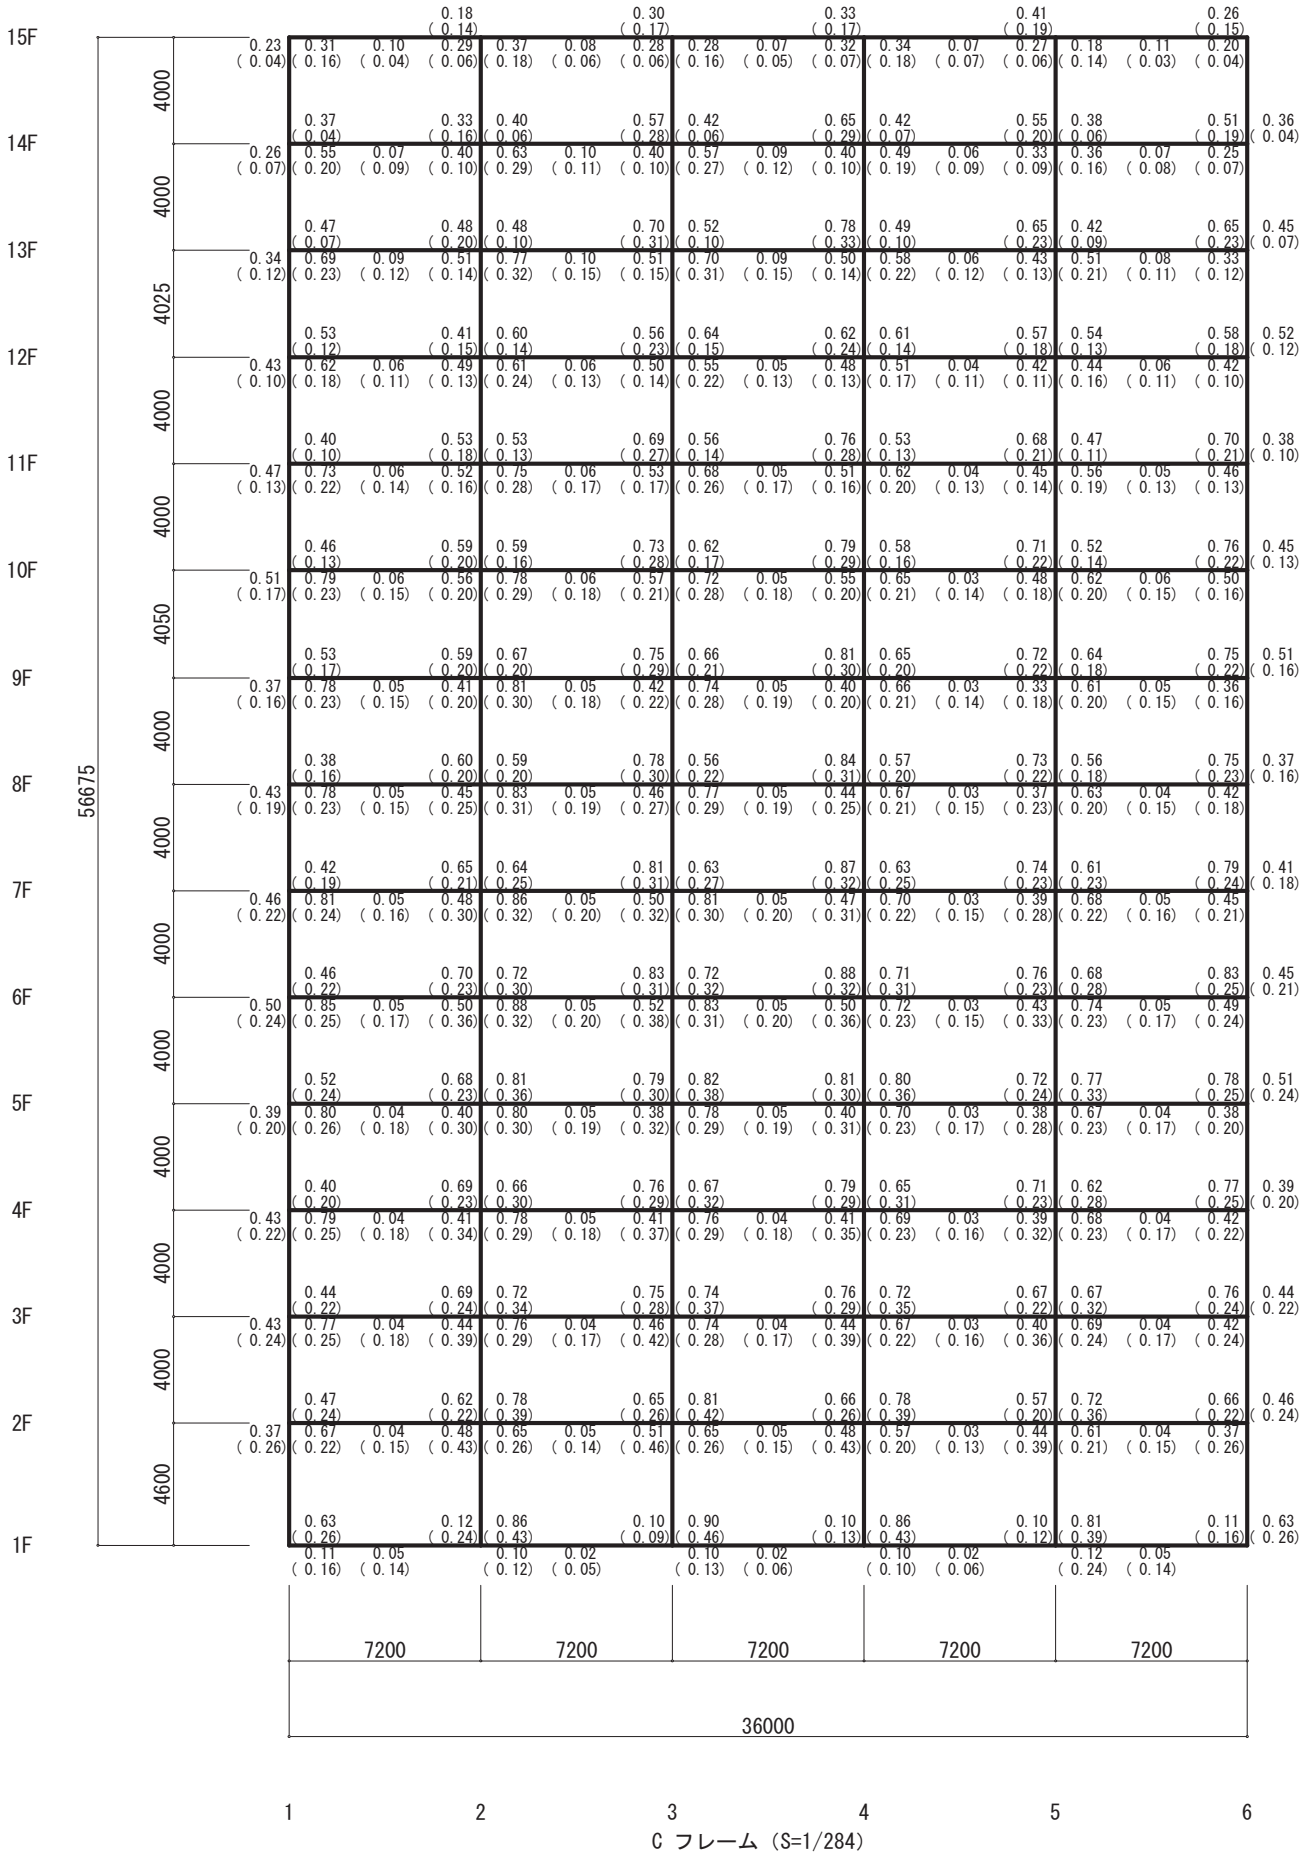

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/284)

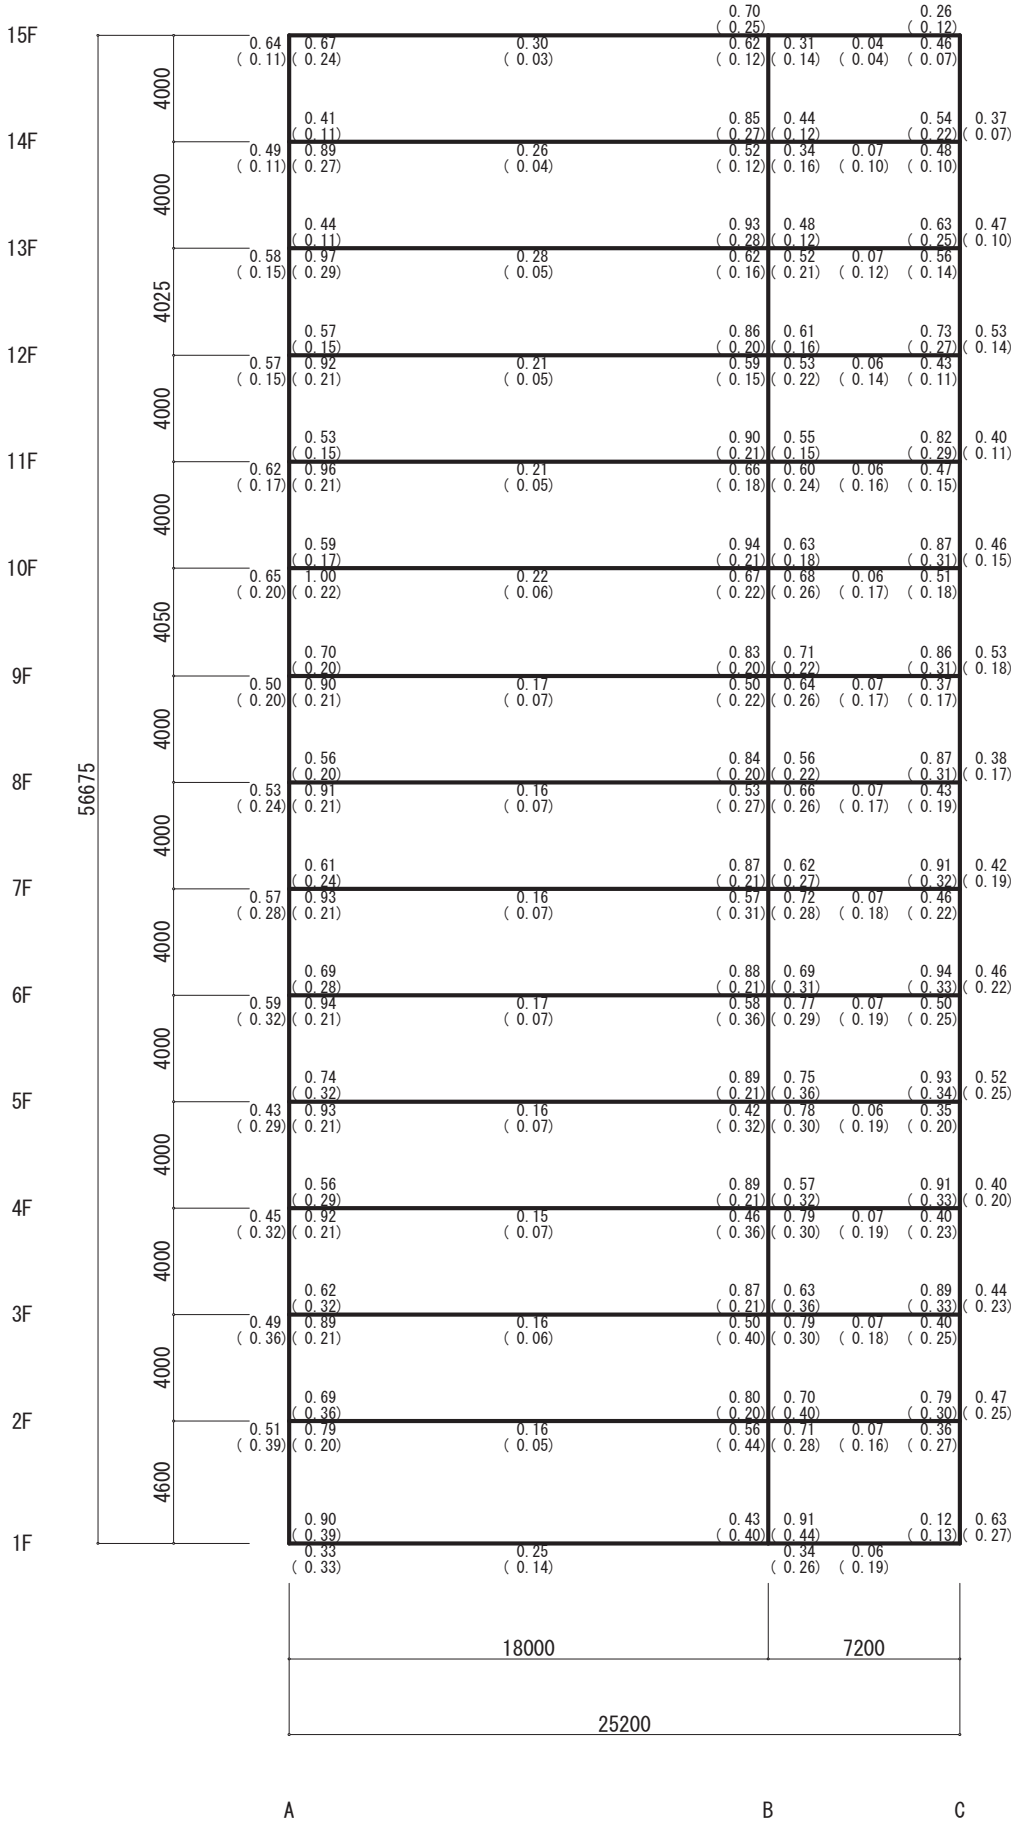
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/284)

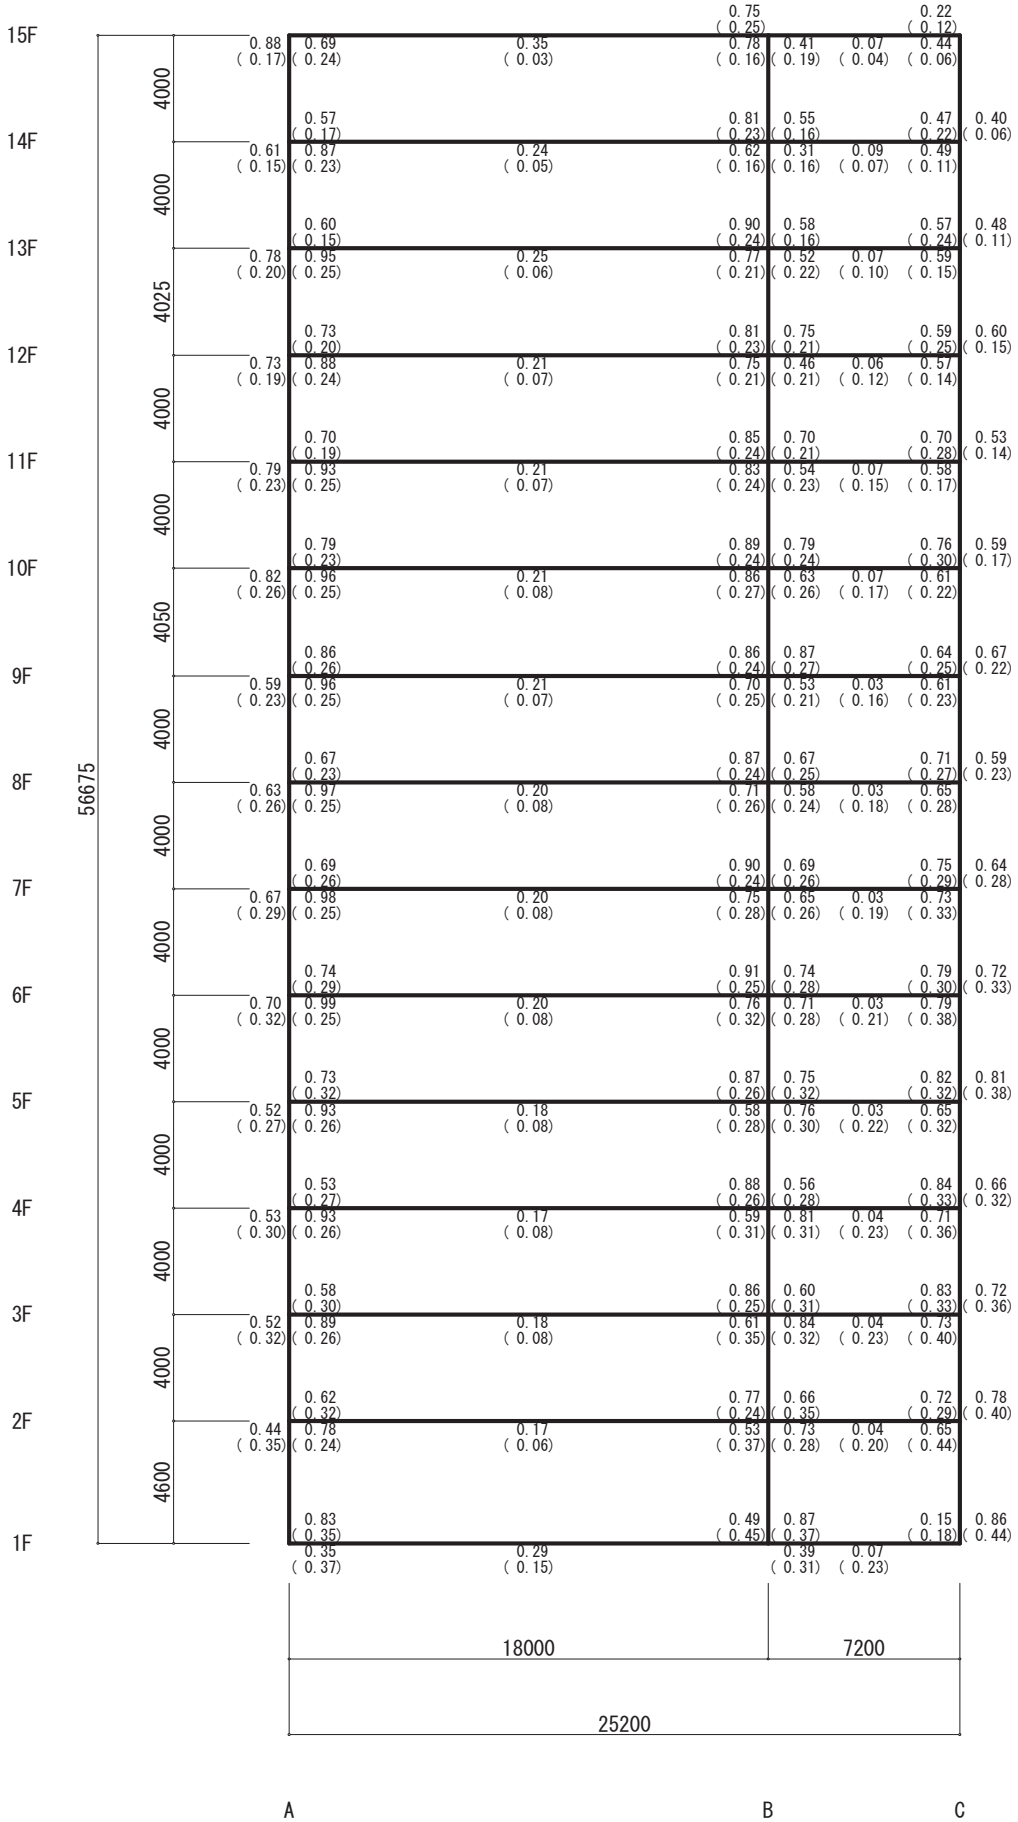
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/284)

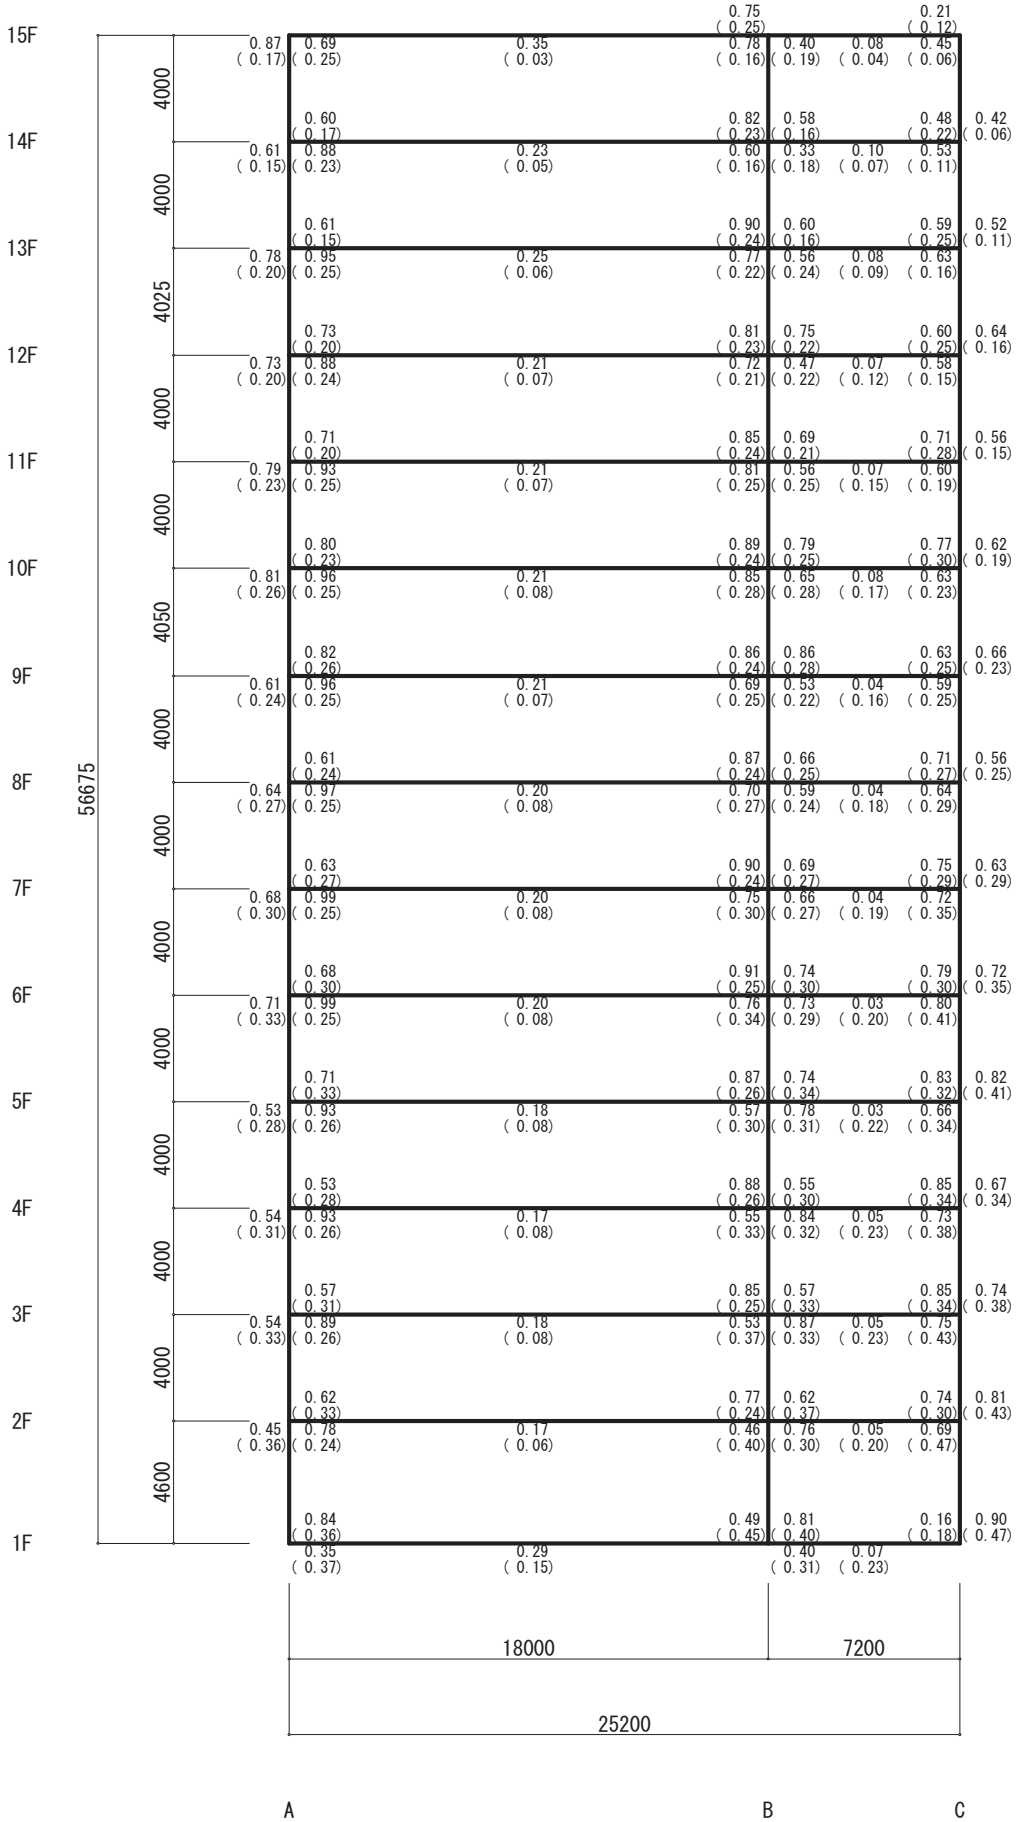
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/284)

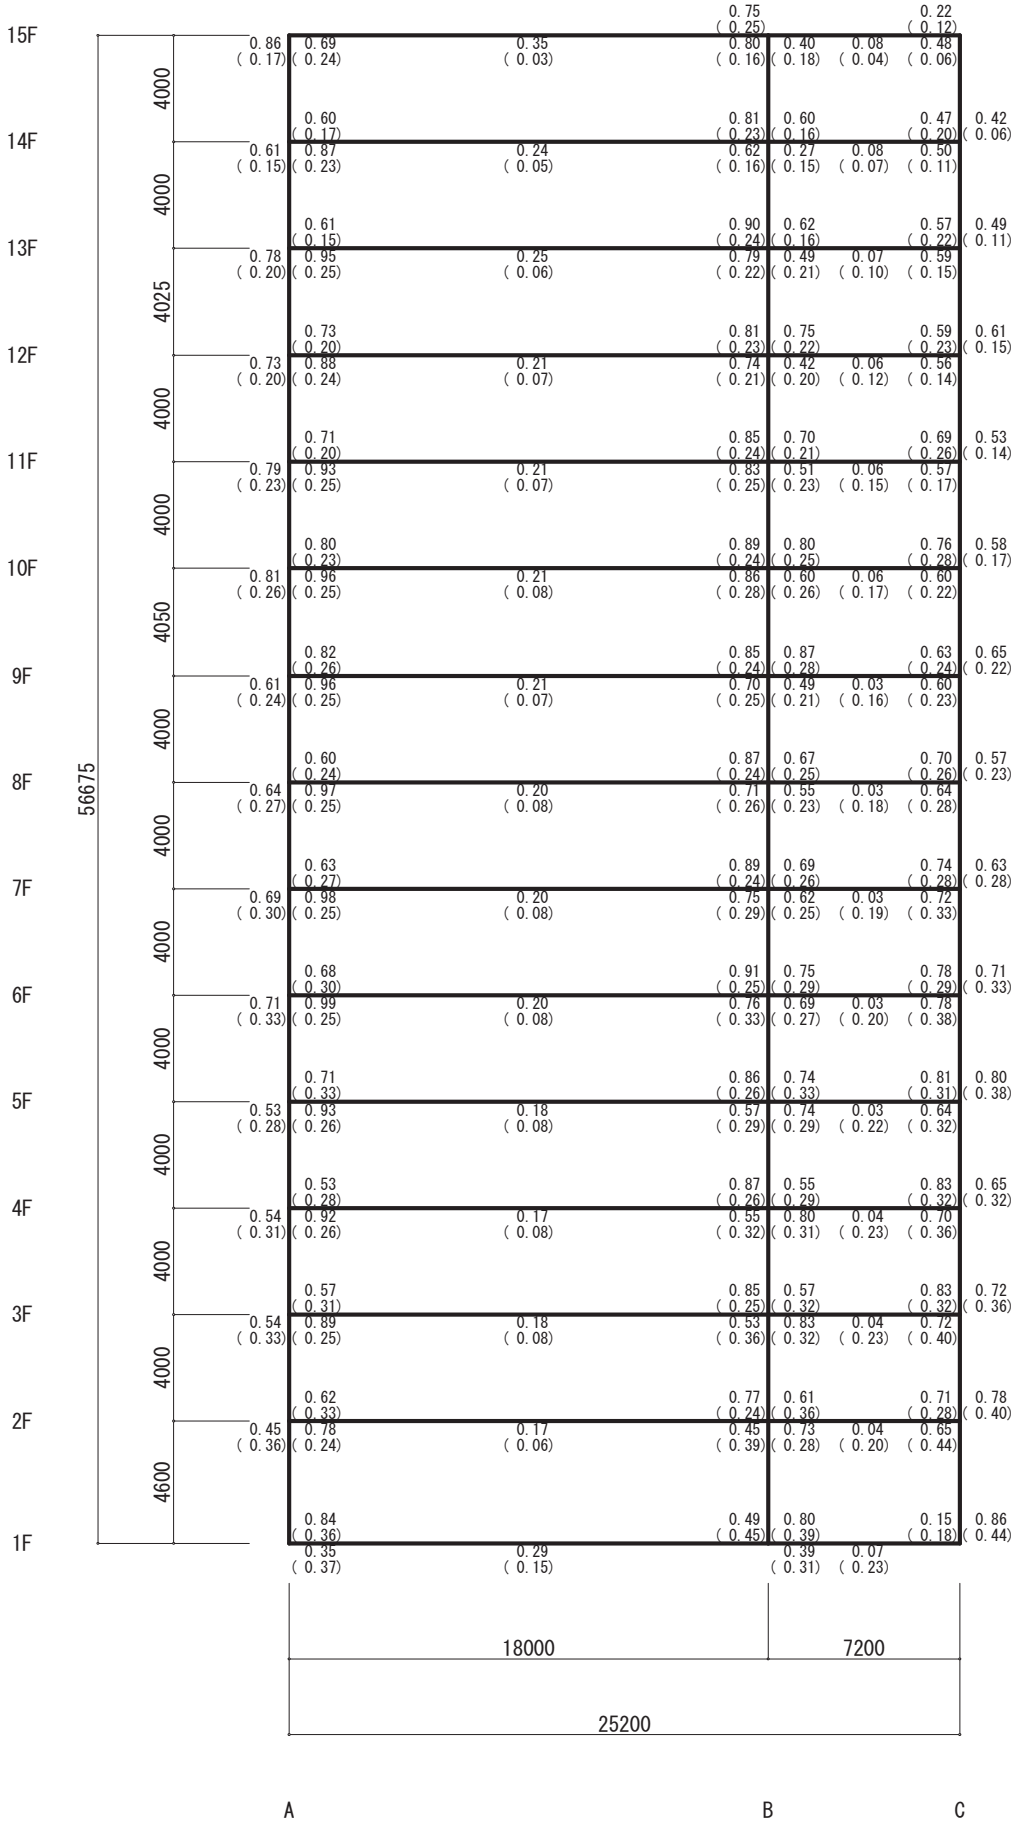
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/284)

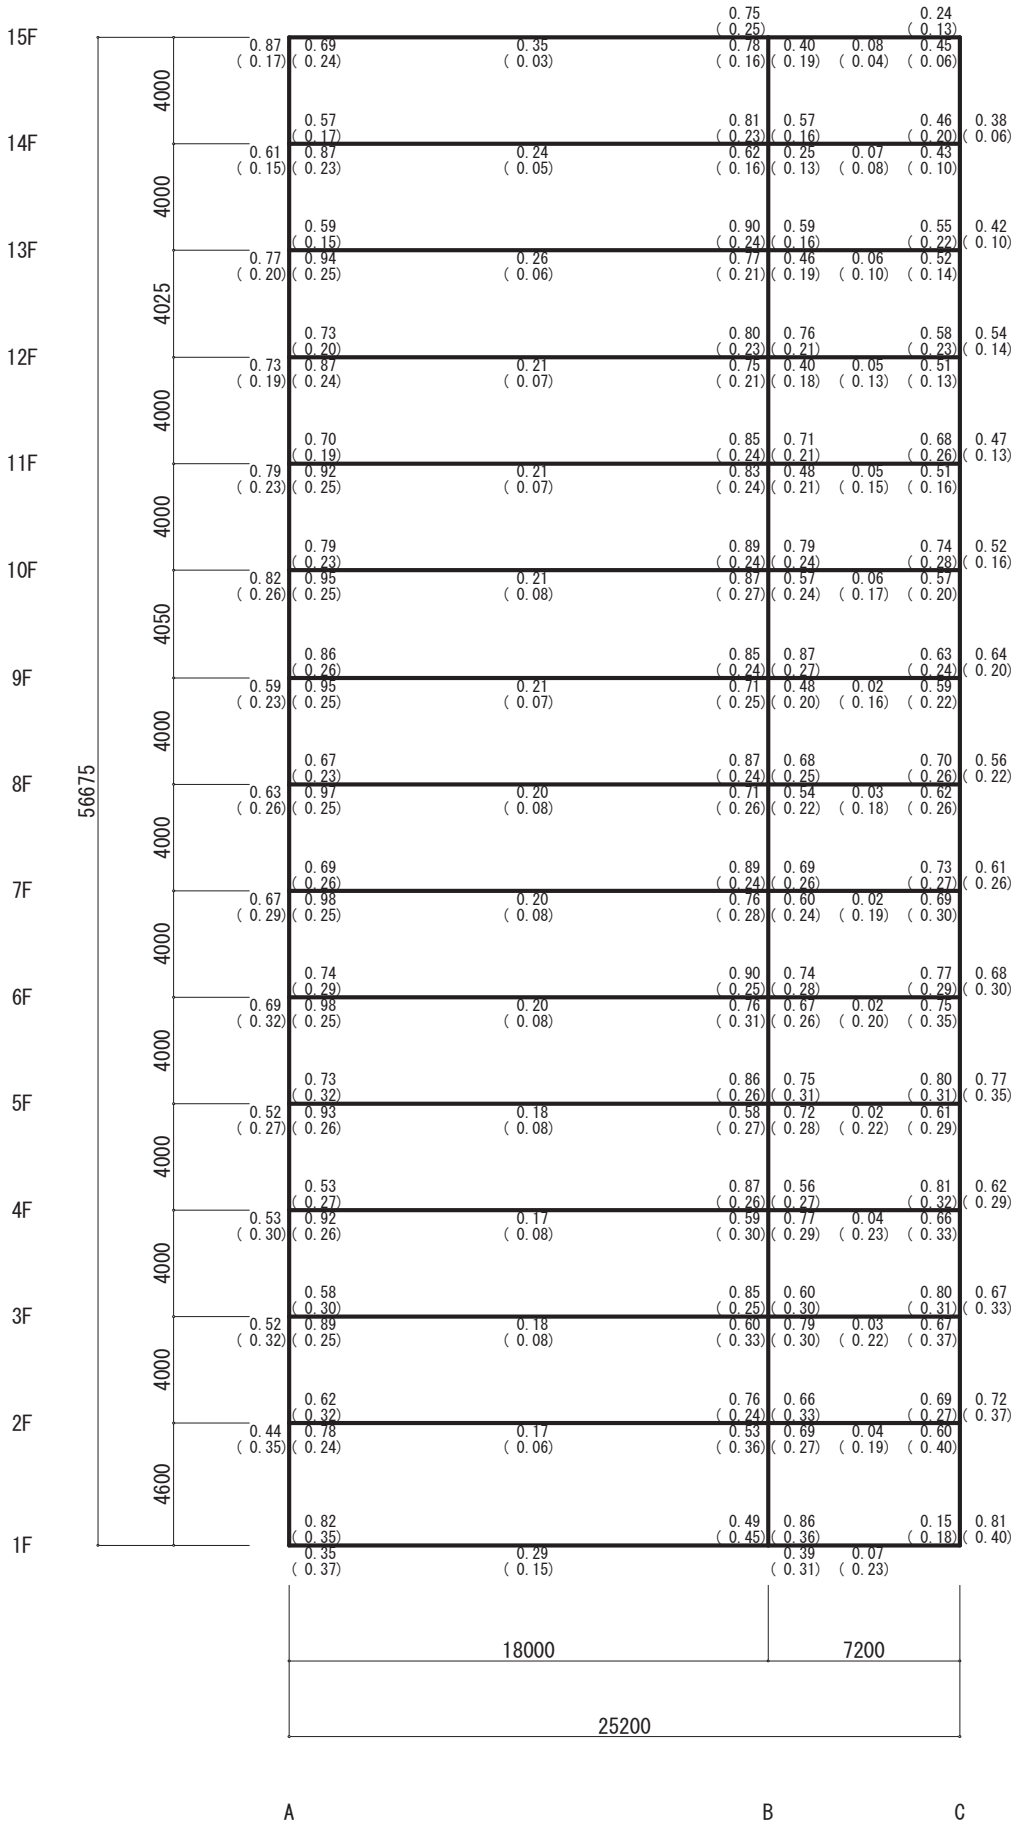

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


5 フレーム (S=1/284)

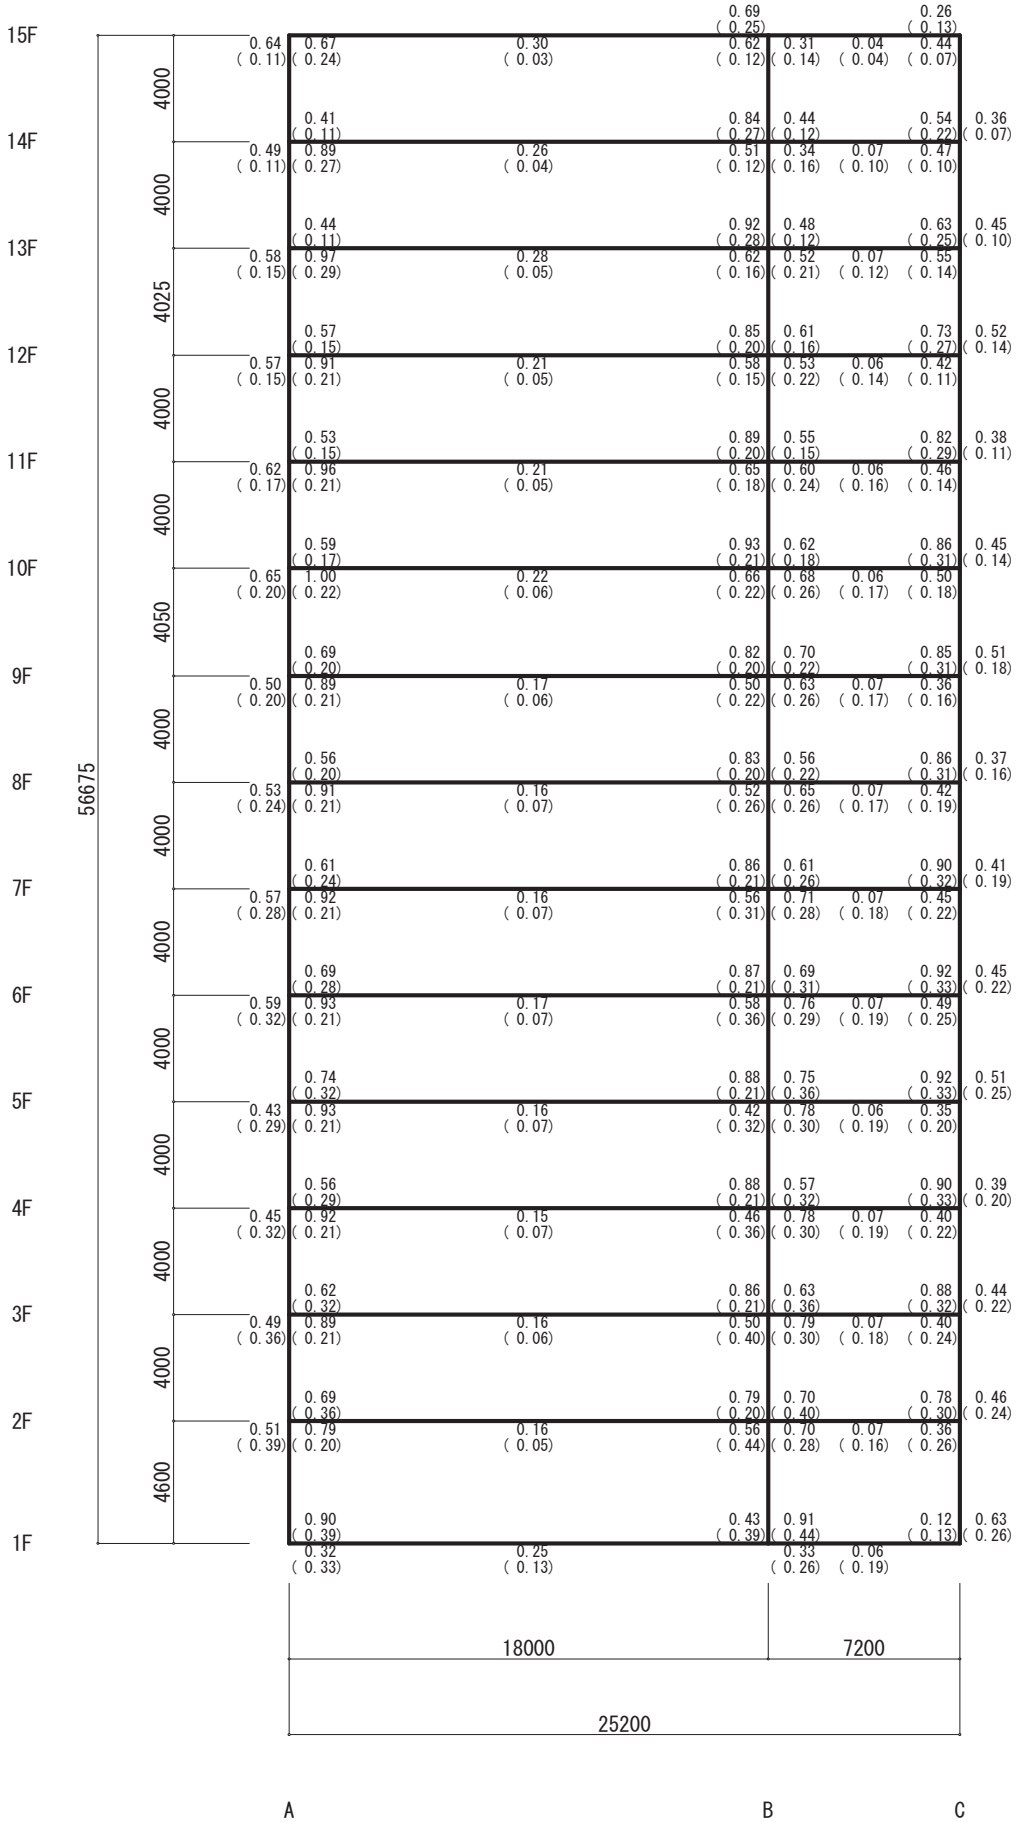
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/284)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

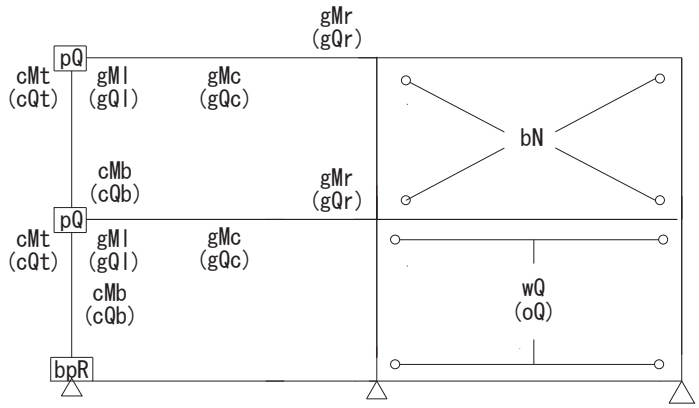



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比


pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比


（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

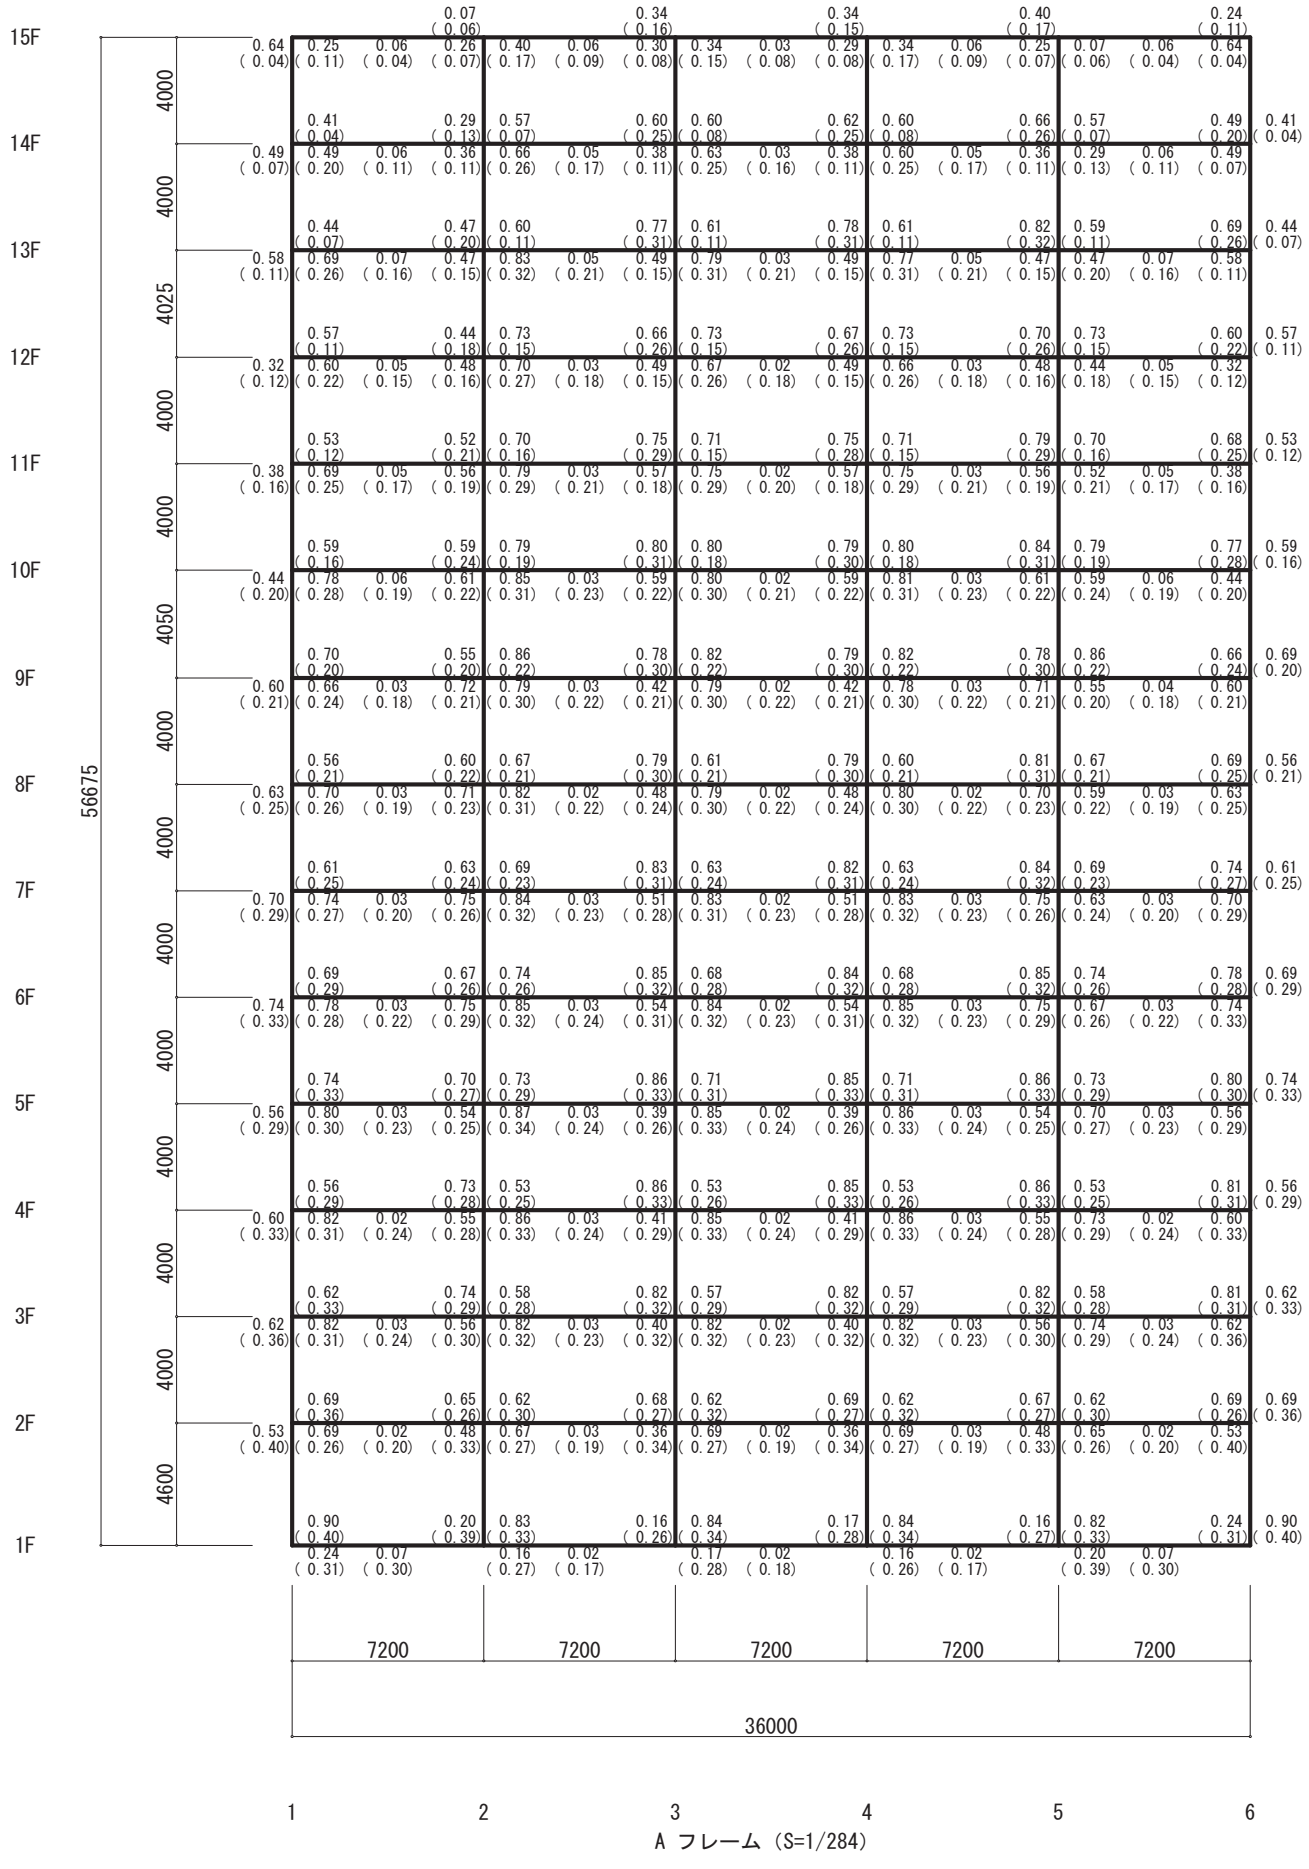
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/284)

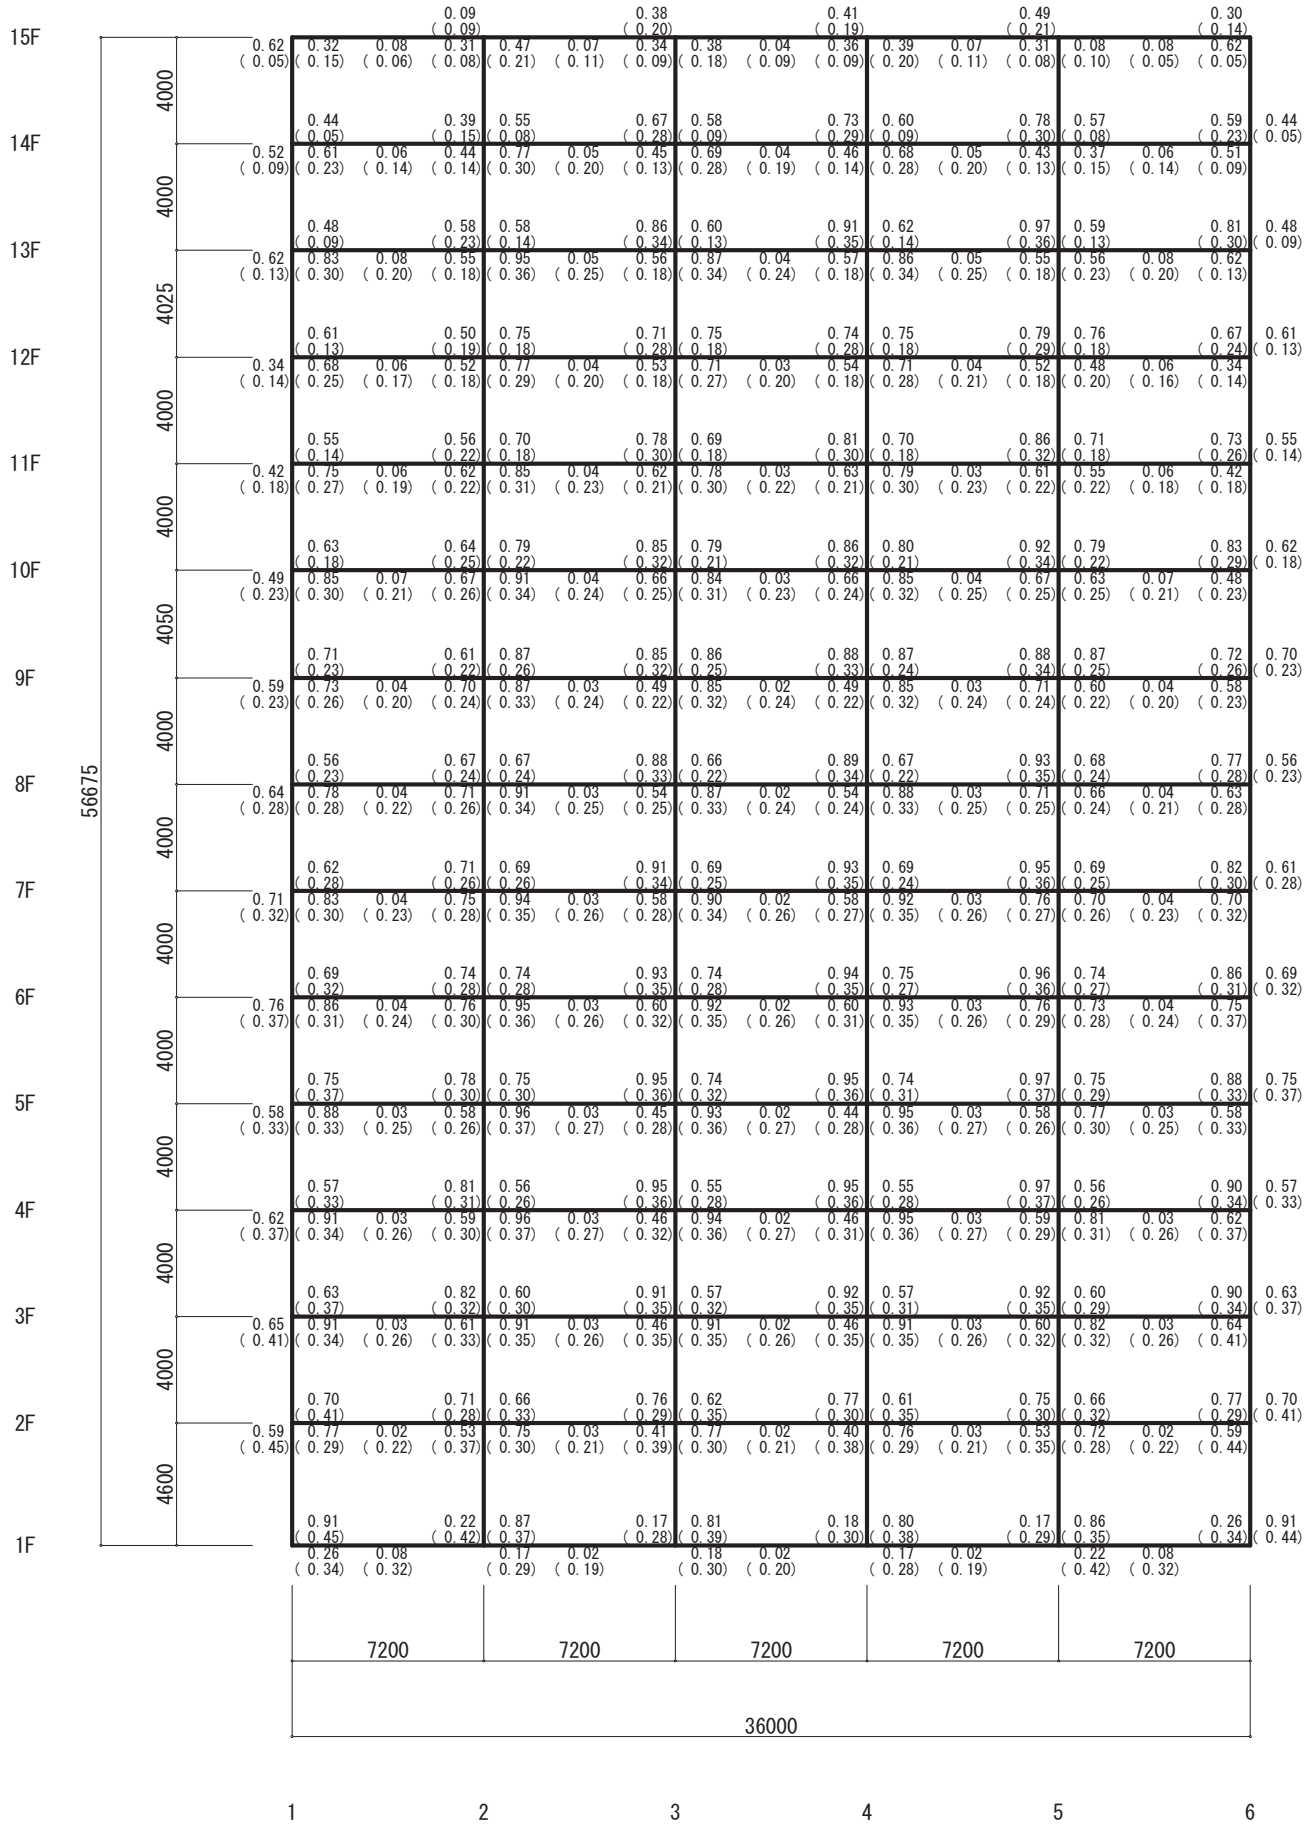

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/284)

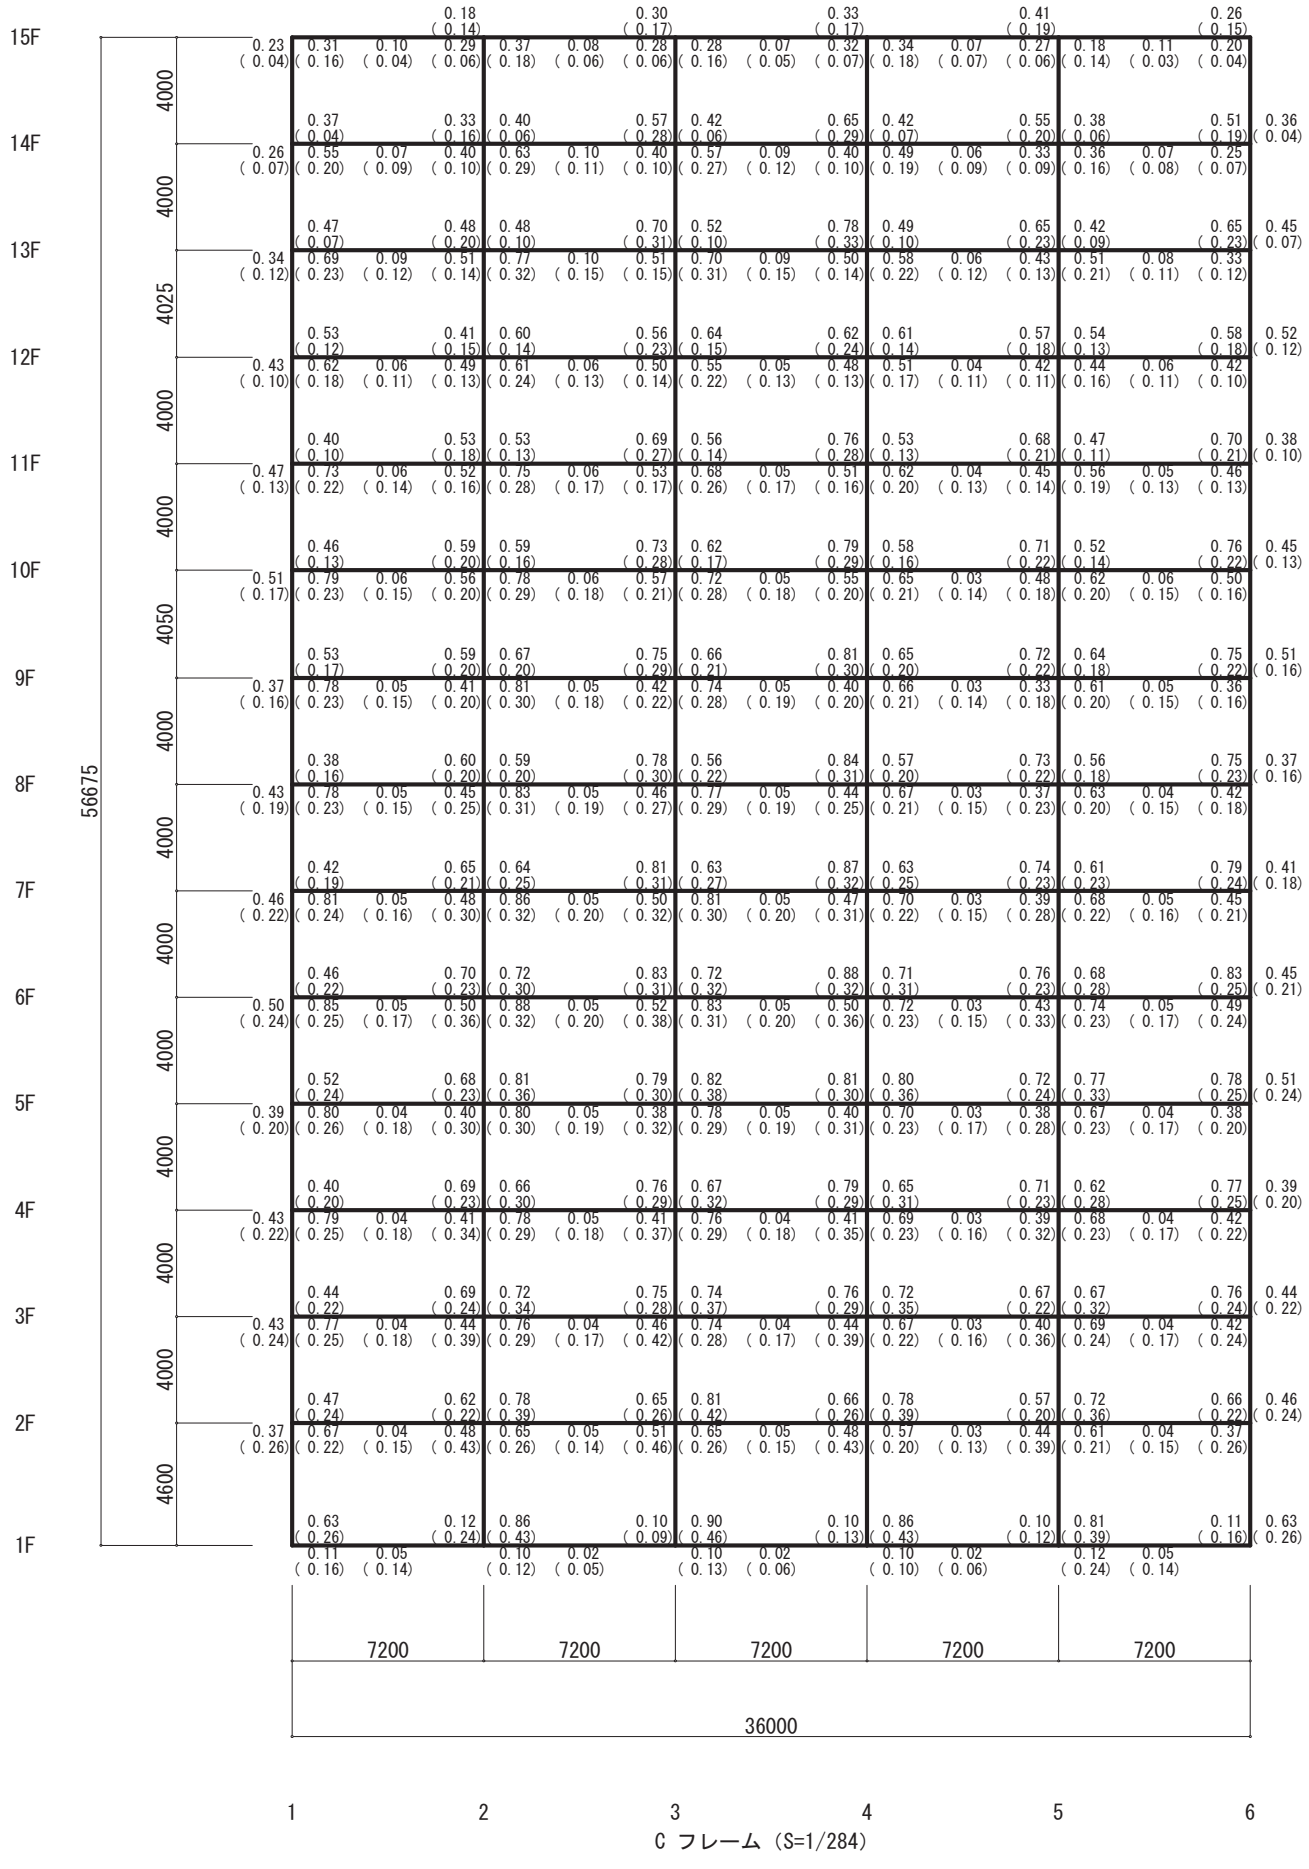

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/284)

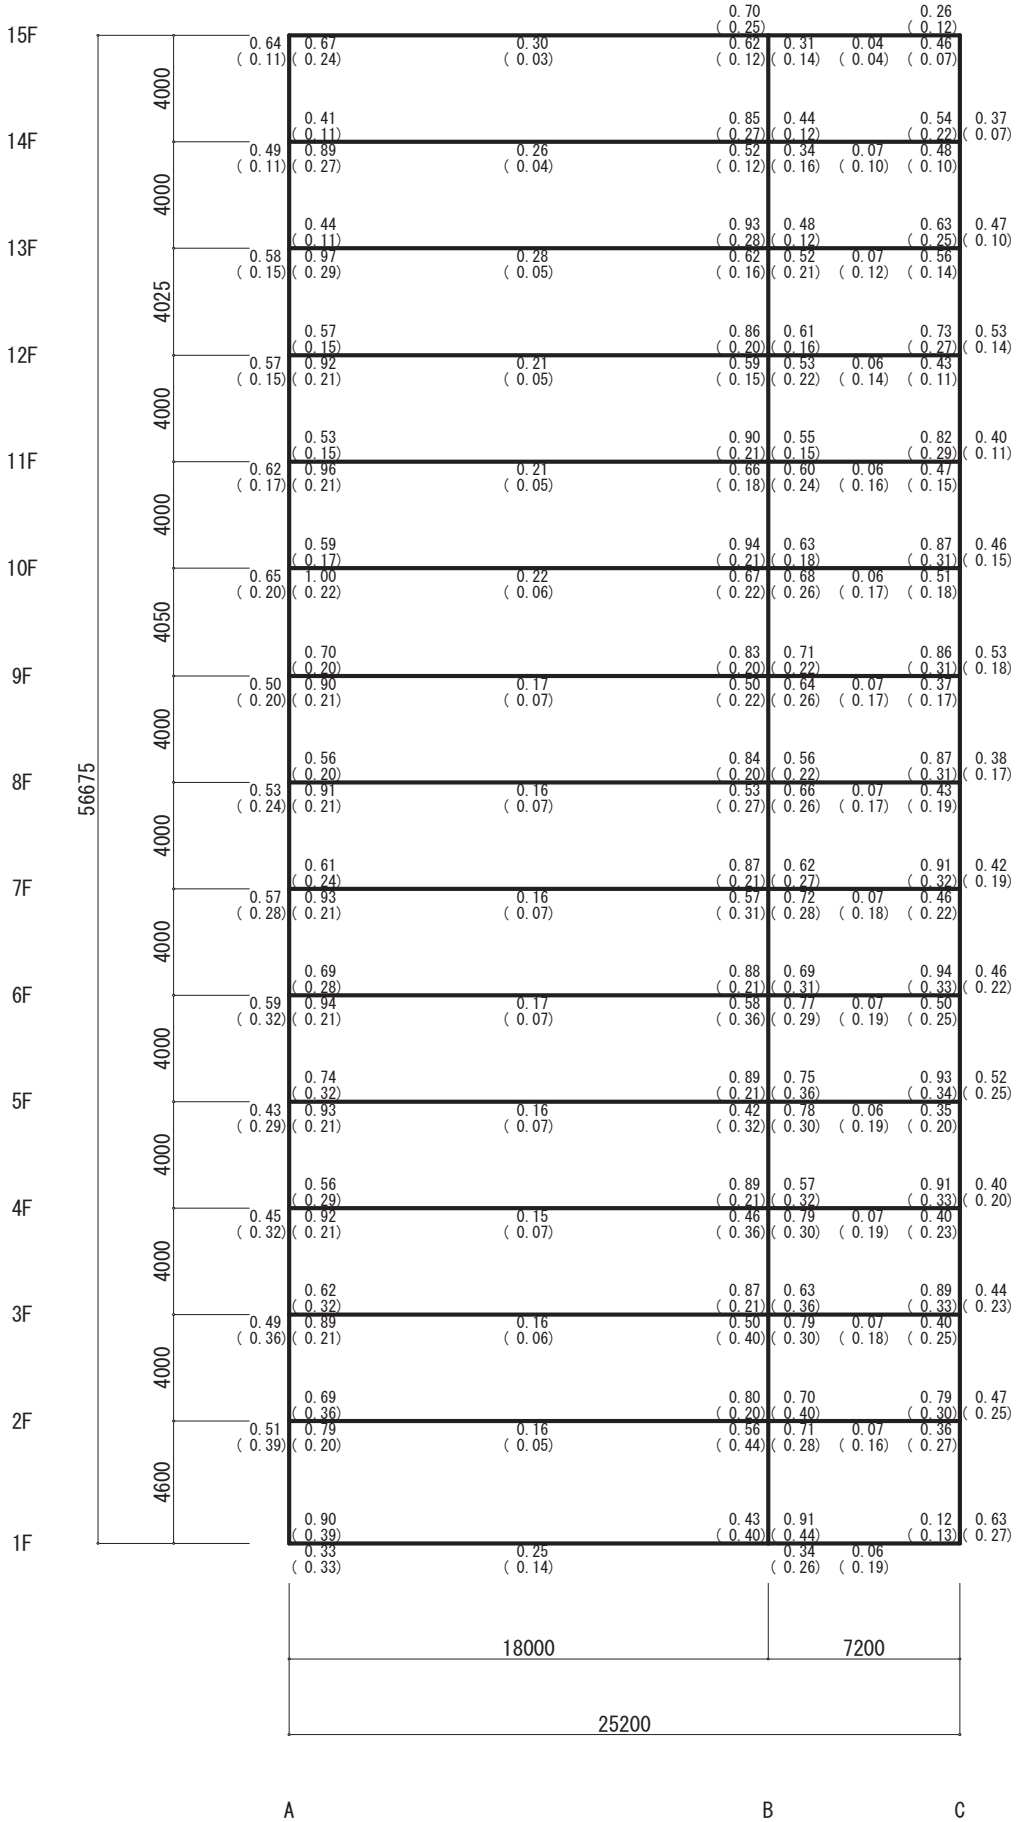
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/284)

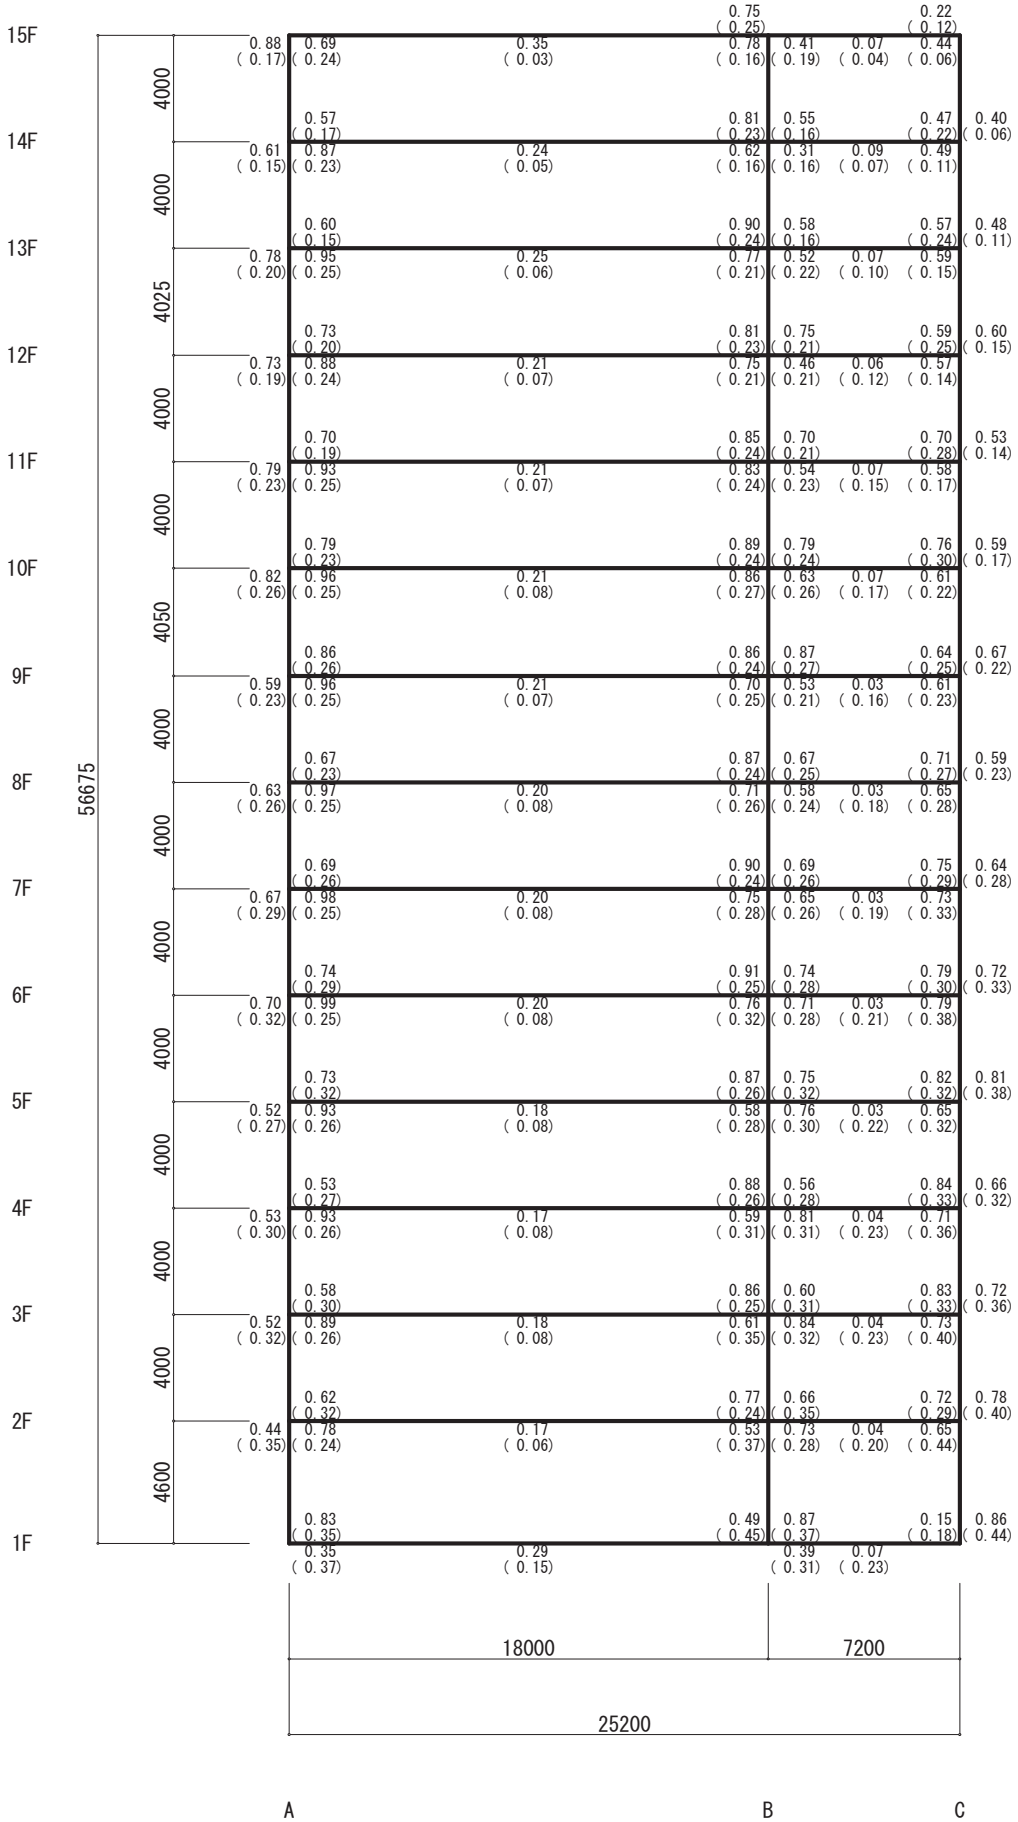
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/284)

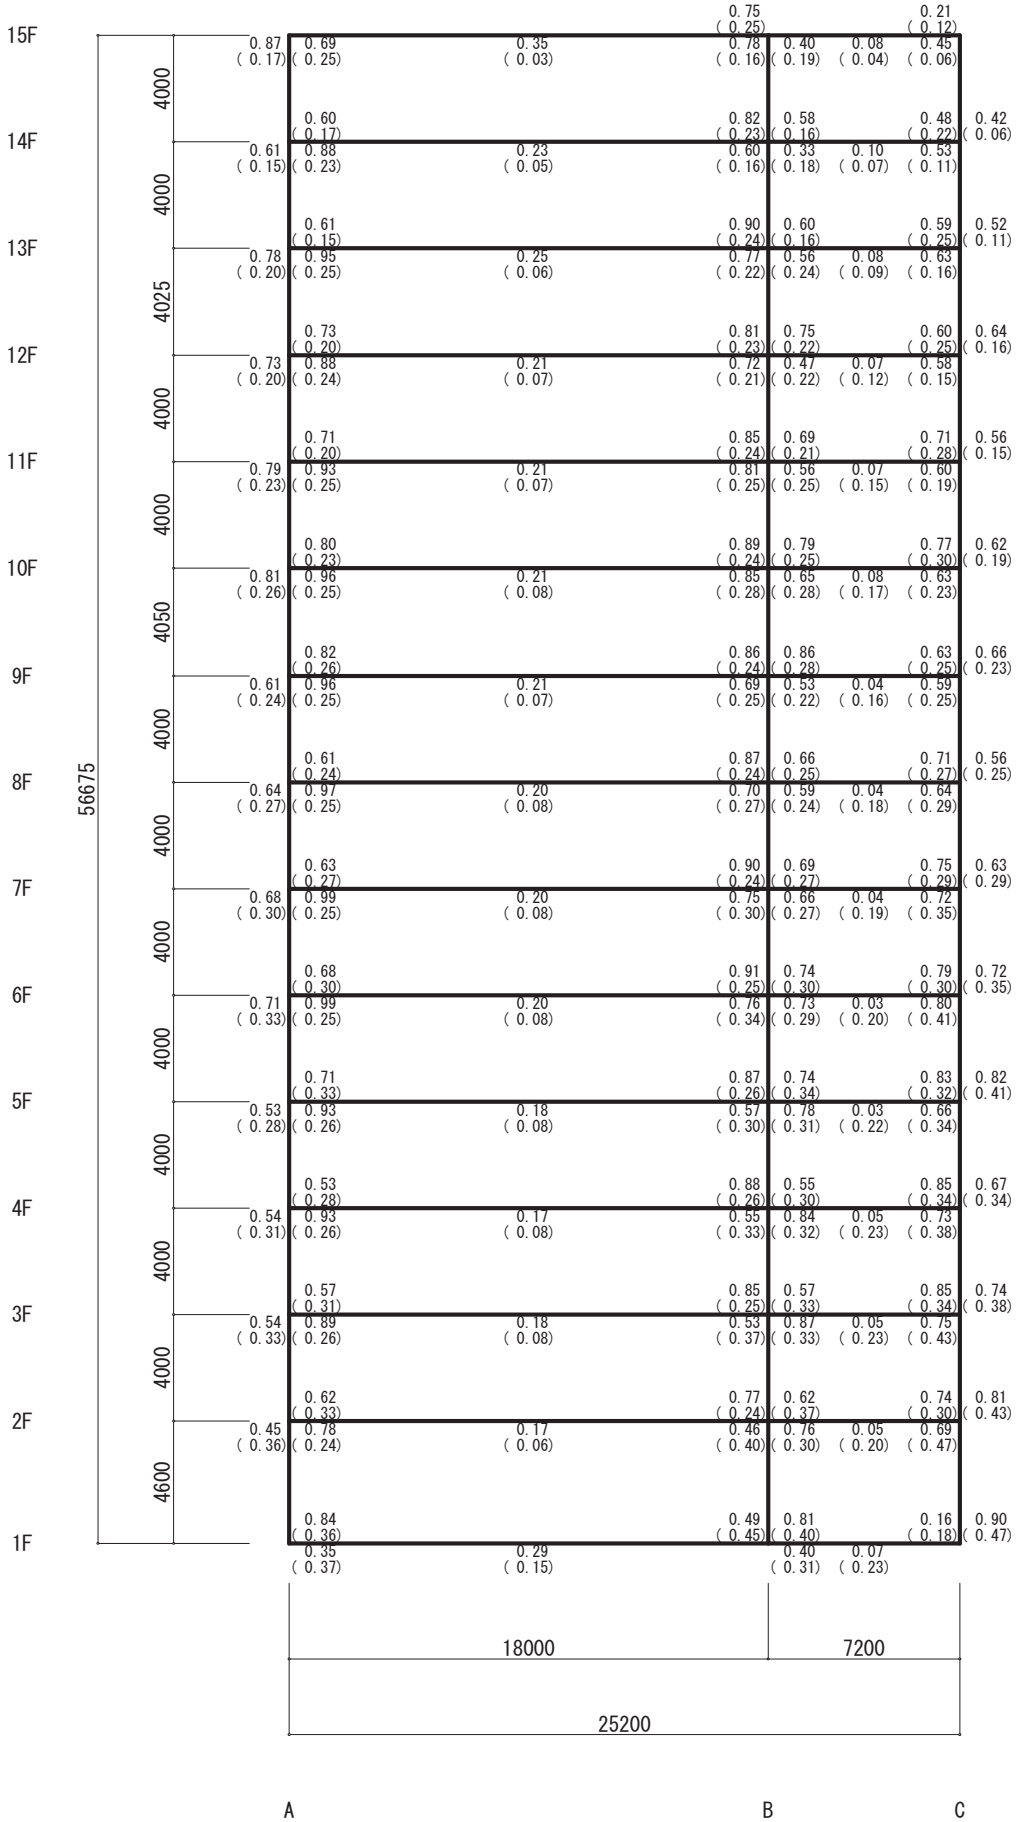
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/284)

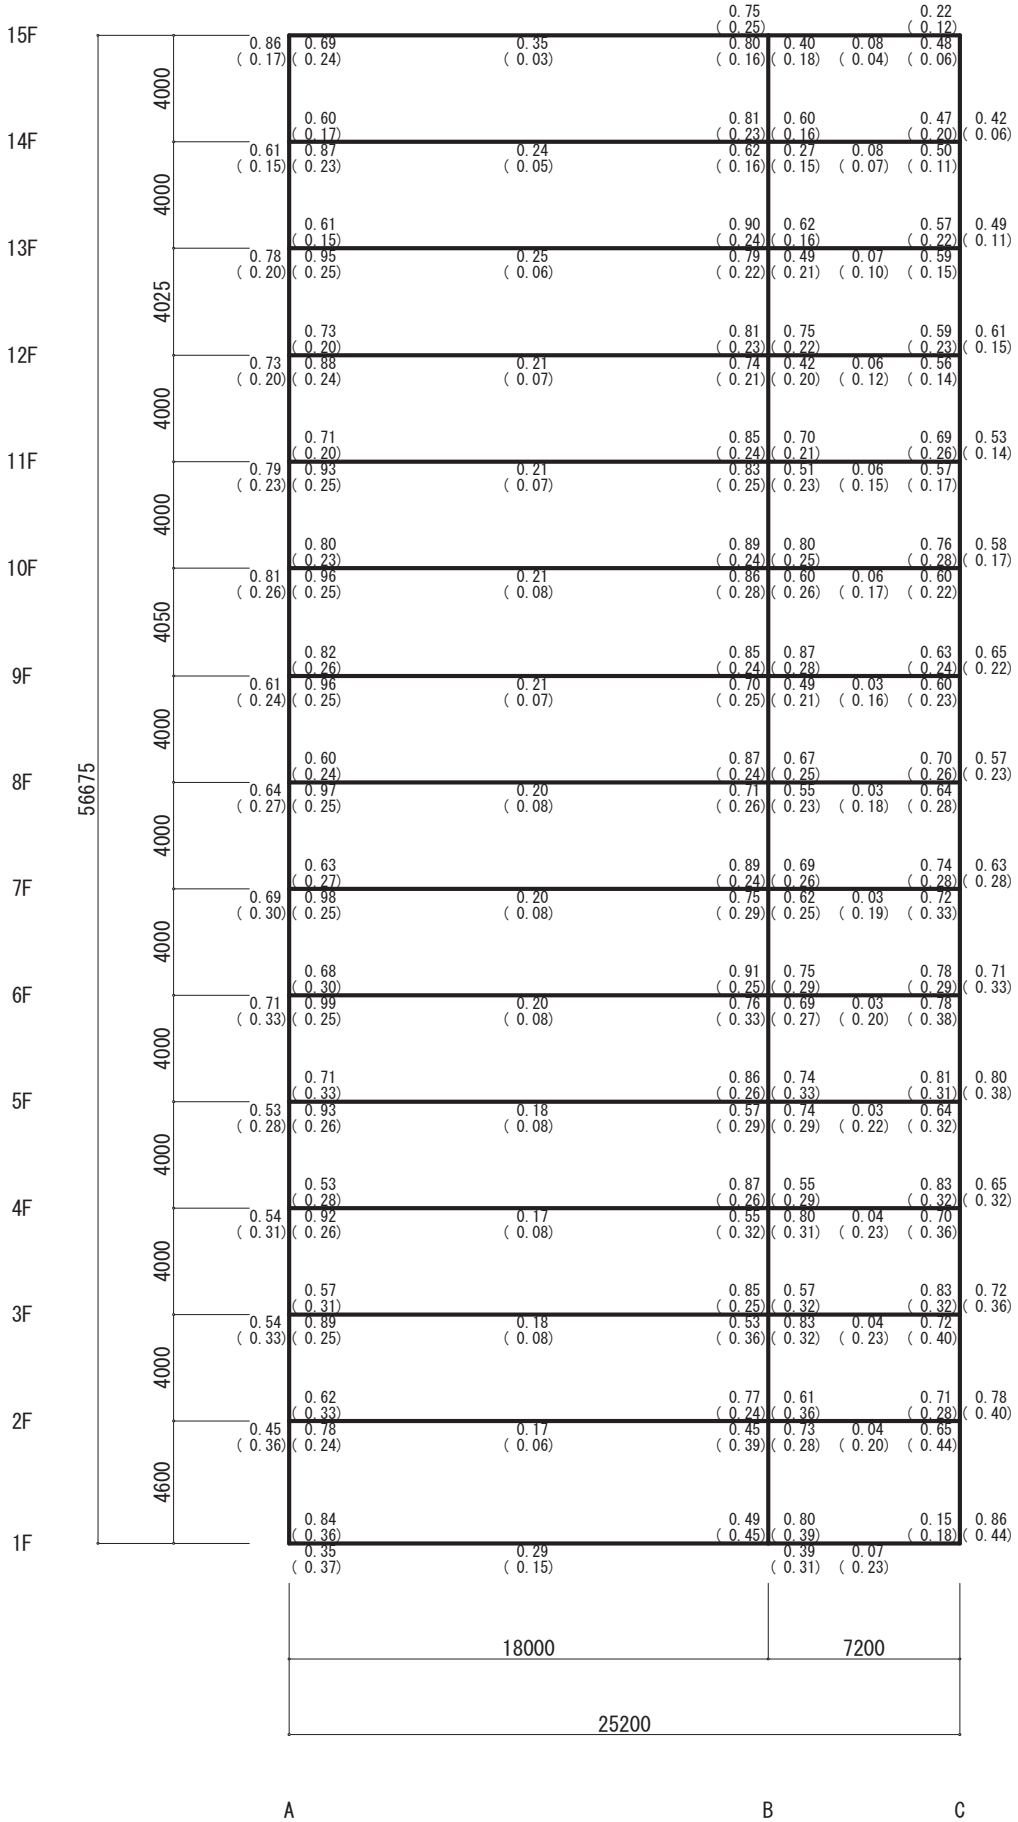
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/284)

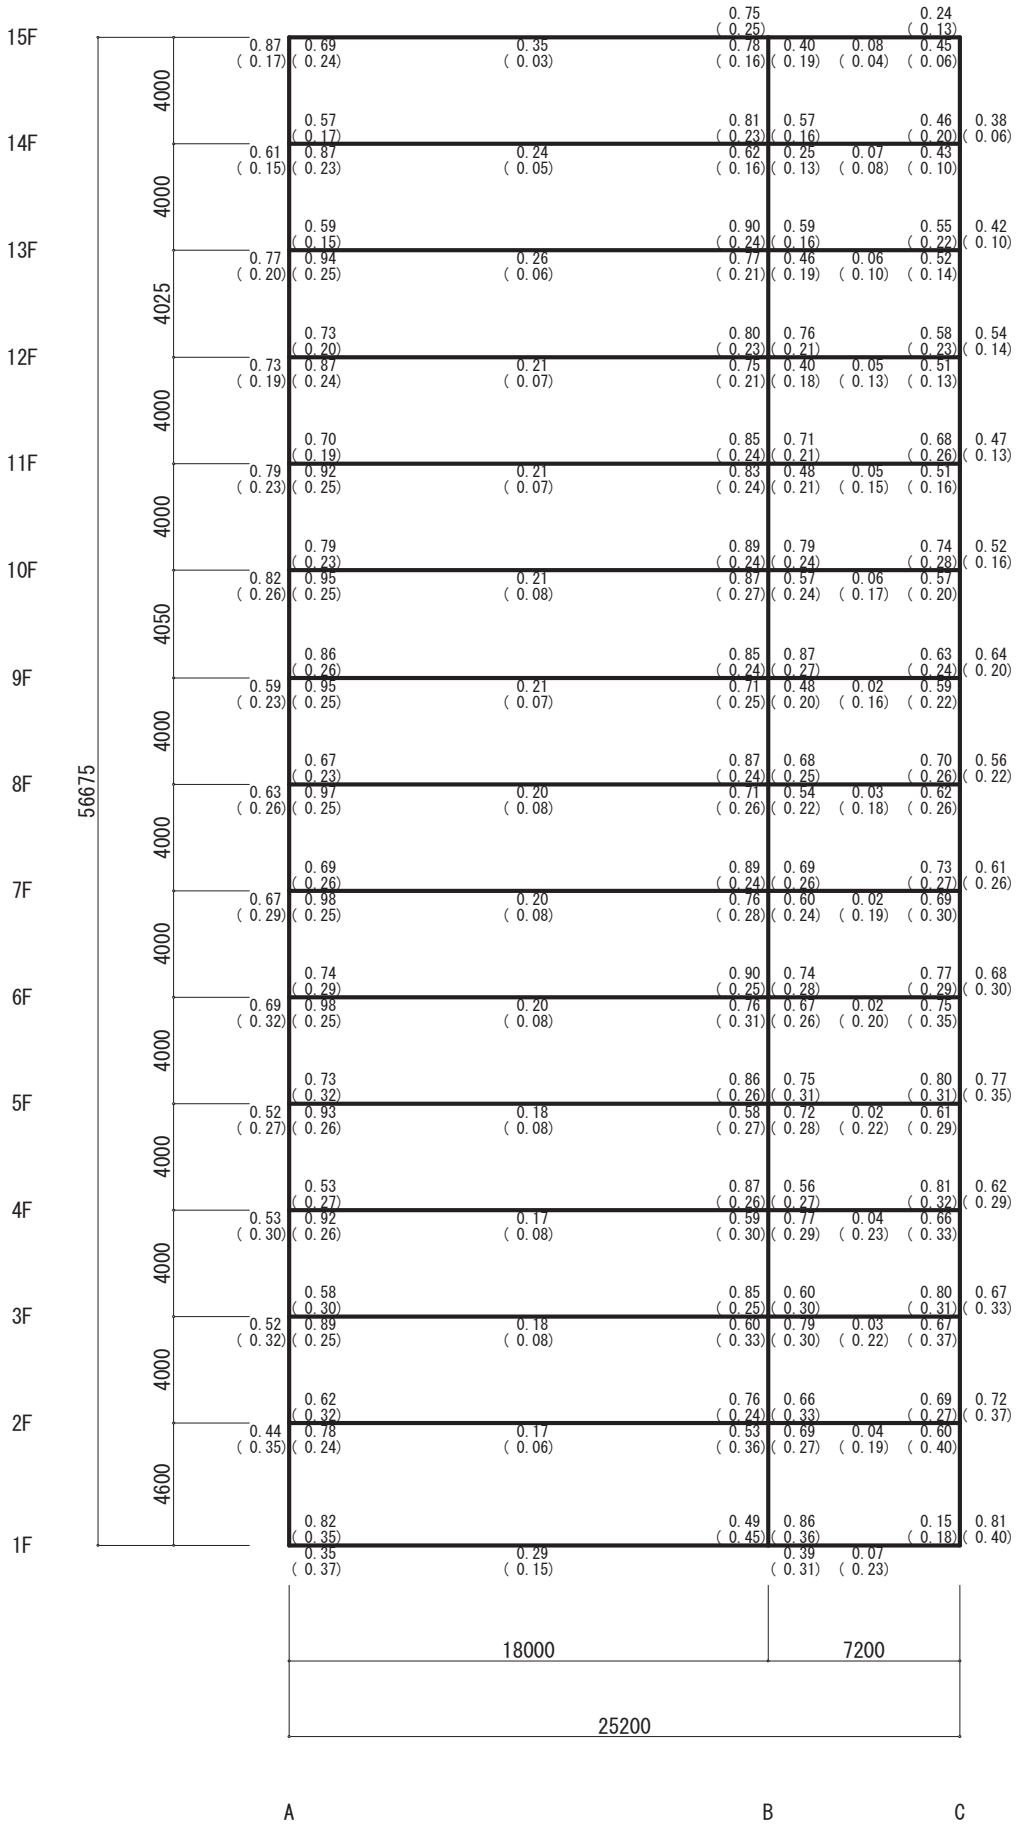
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
56675
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/284)

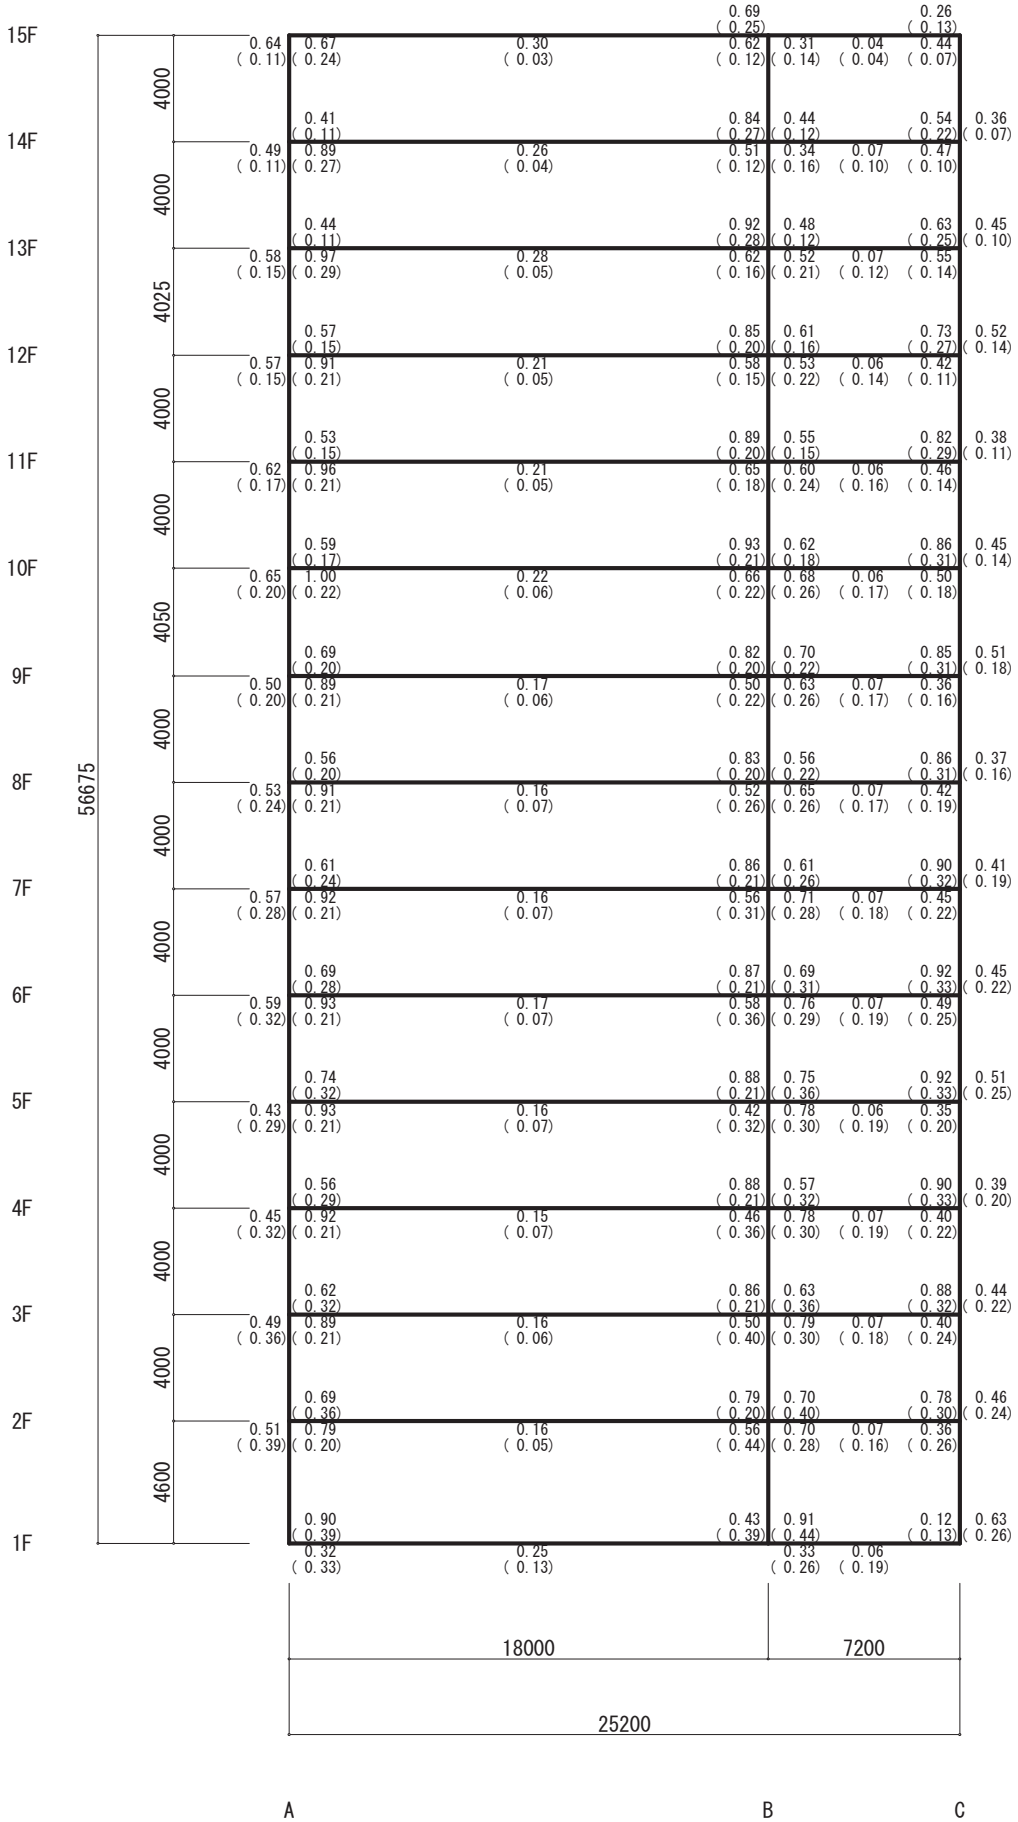

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
56675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
18000
7200
25200
A
B
C


6 フレーム (S=1/284)

A-4.8.2　はり断面計算結果


（１）ＲＣはり断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

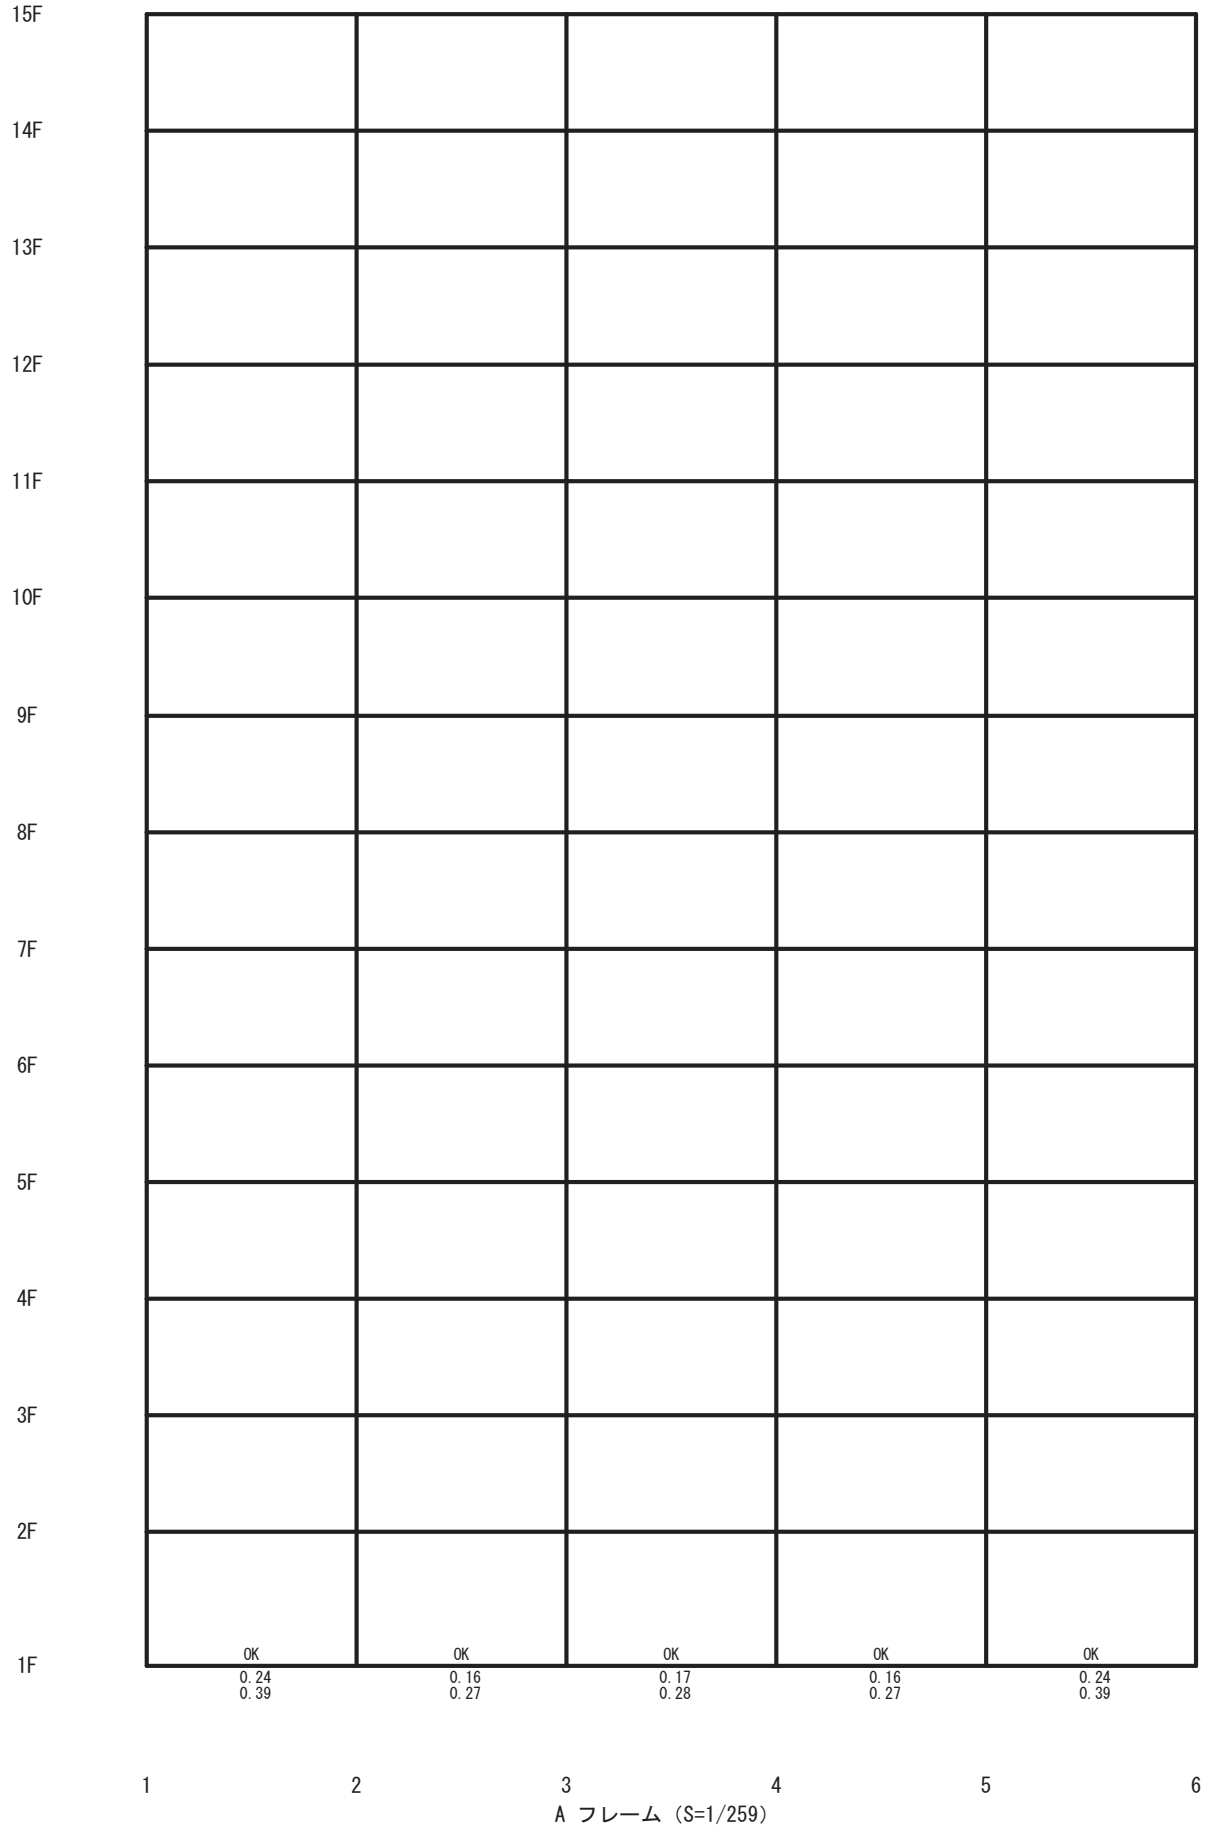

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.24
0.39
OK
0.16
0.27
OK
0.17
0.28
OK
0.16
0.27
OK
0.24
0.39
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/259）

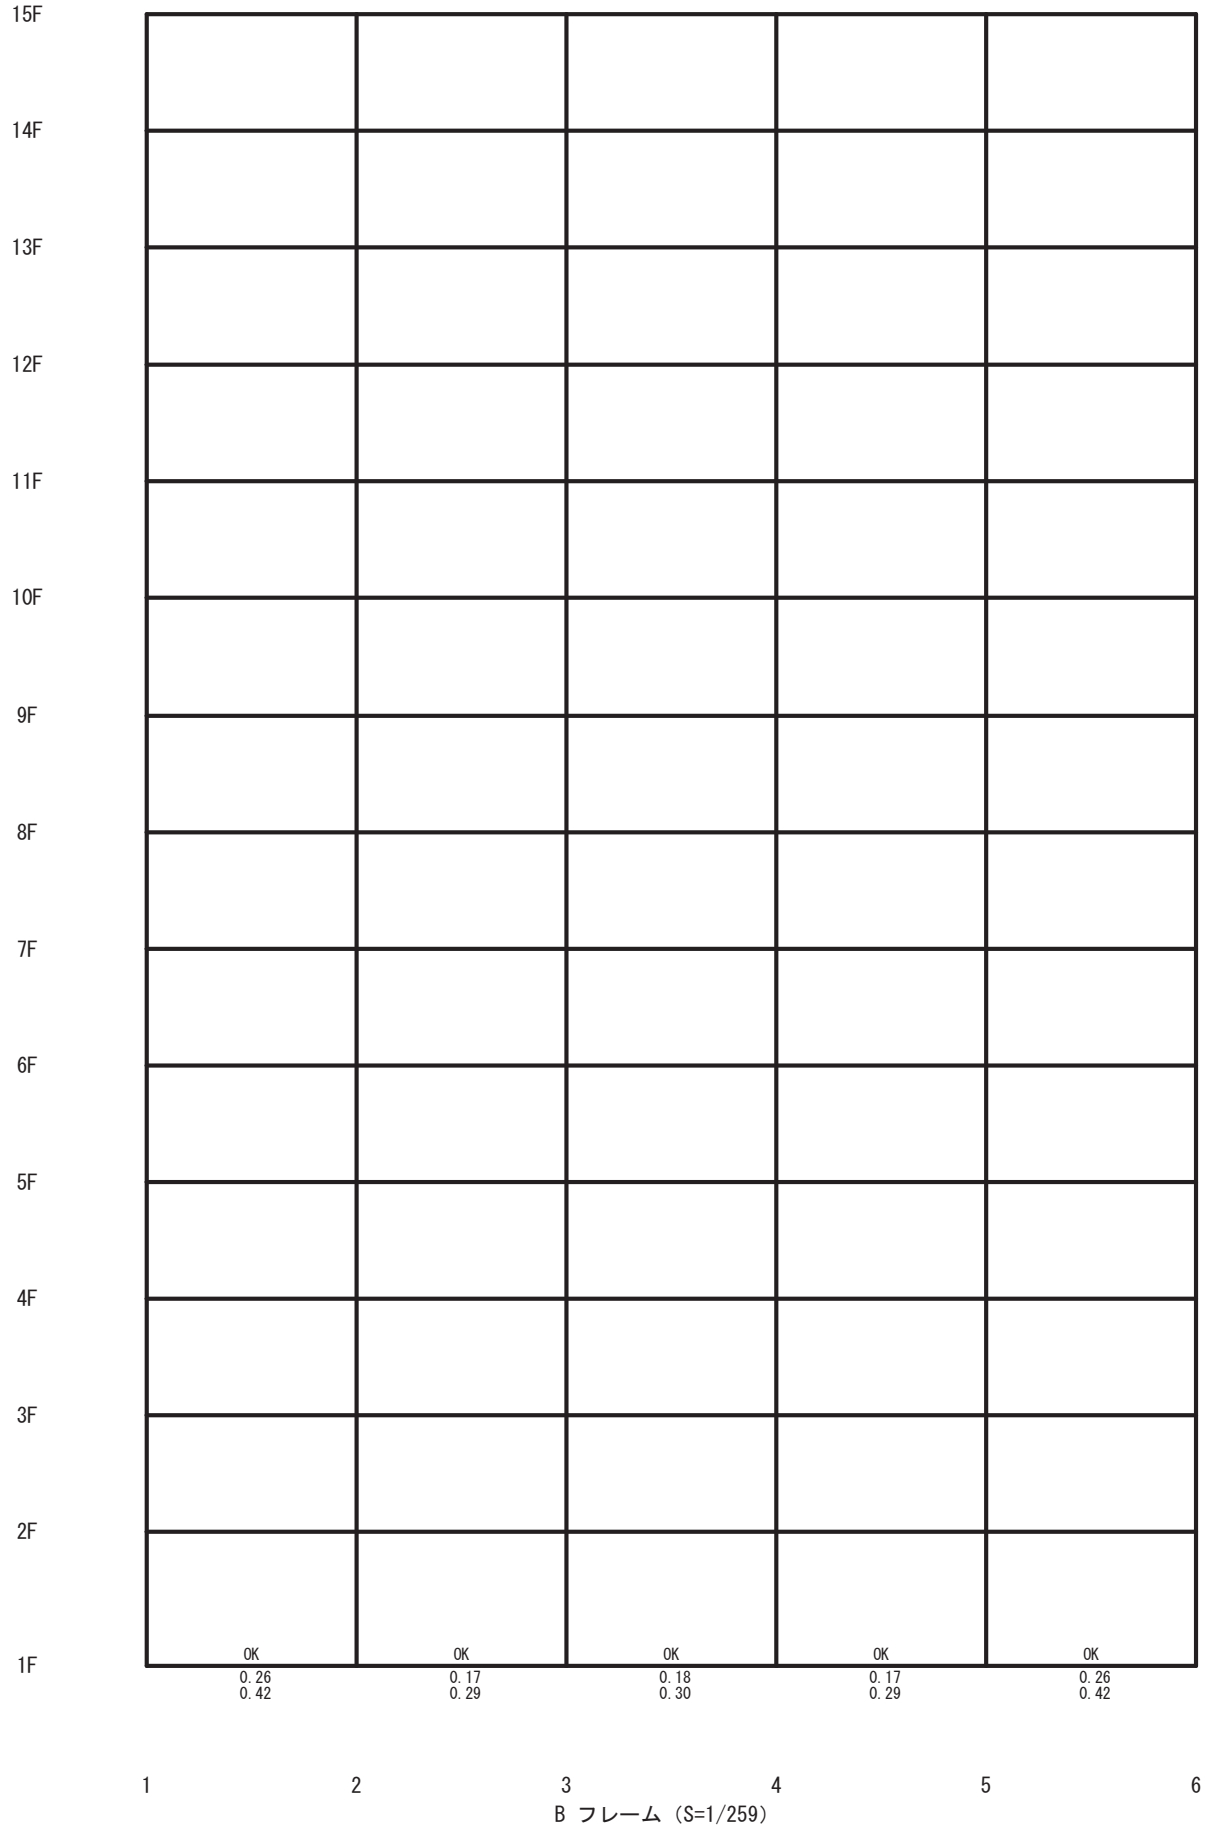
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.26
0.42
OK
0.17
0.29
OK
0.18
0.30
OK
0.17
0.29
OK
0.26
0.42
1
2
3
4
5
6


B フレーム（S=1/259）

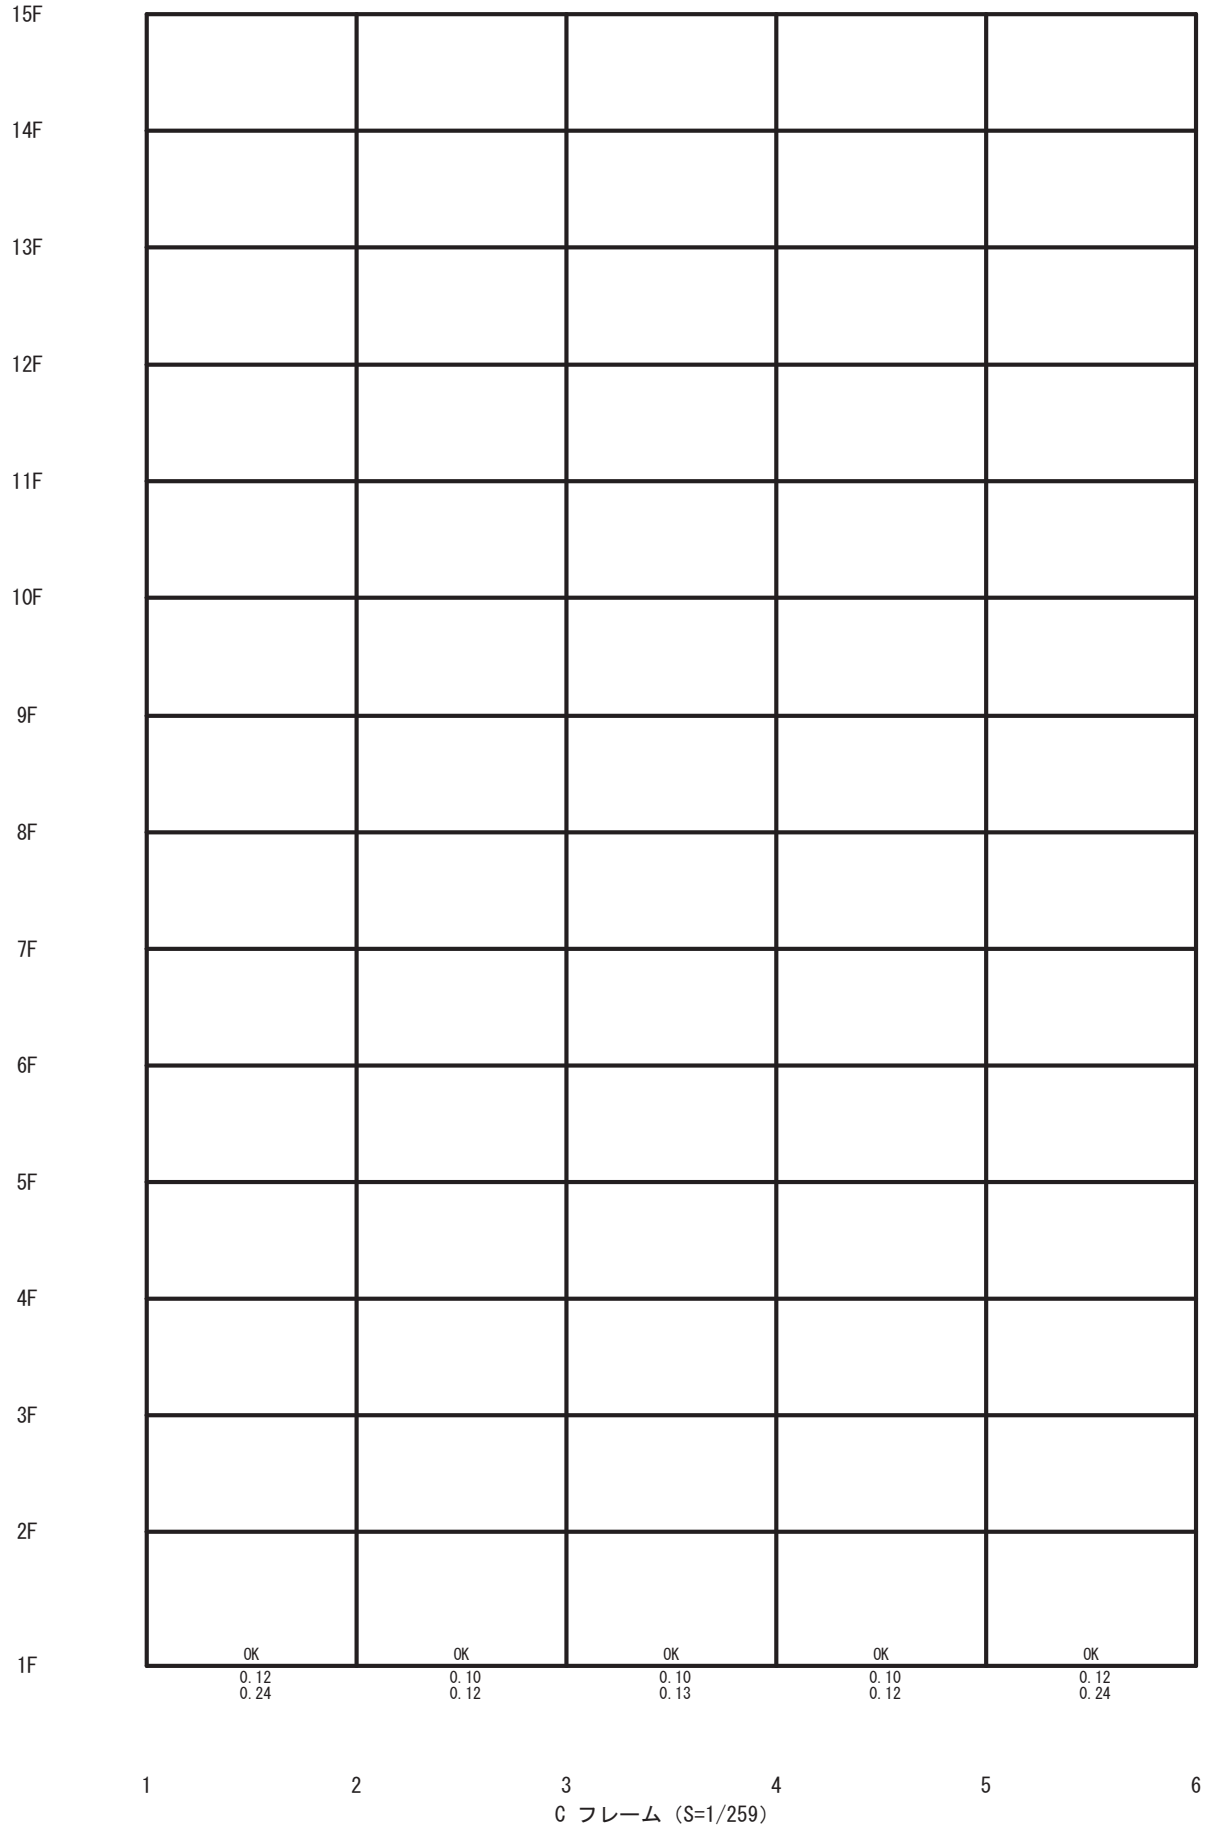
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.12
0.24
OK
0.10
0.12
OK
0.10
0.13
OK
0.10
0.12
OK
0.12
0.24
1
2
3
4
5
6


C フレーム（S=1/259）

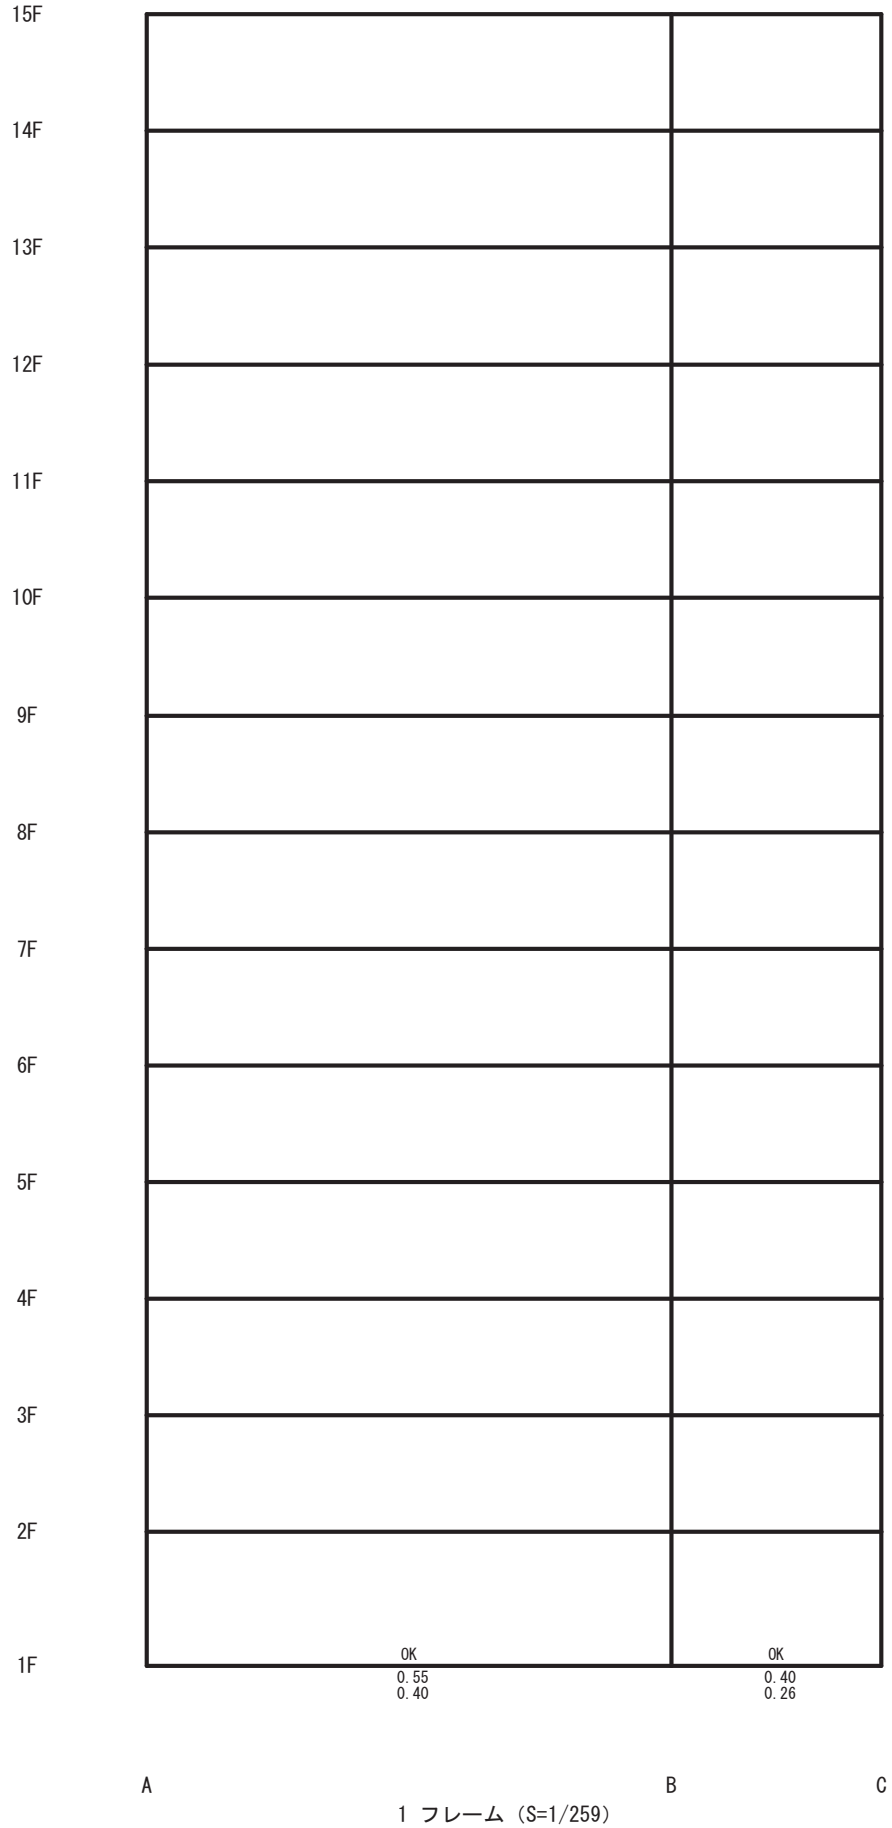
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.55
0.40
OK
0.40
0.26
A
B
C


1 フレーム (S=1/259)

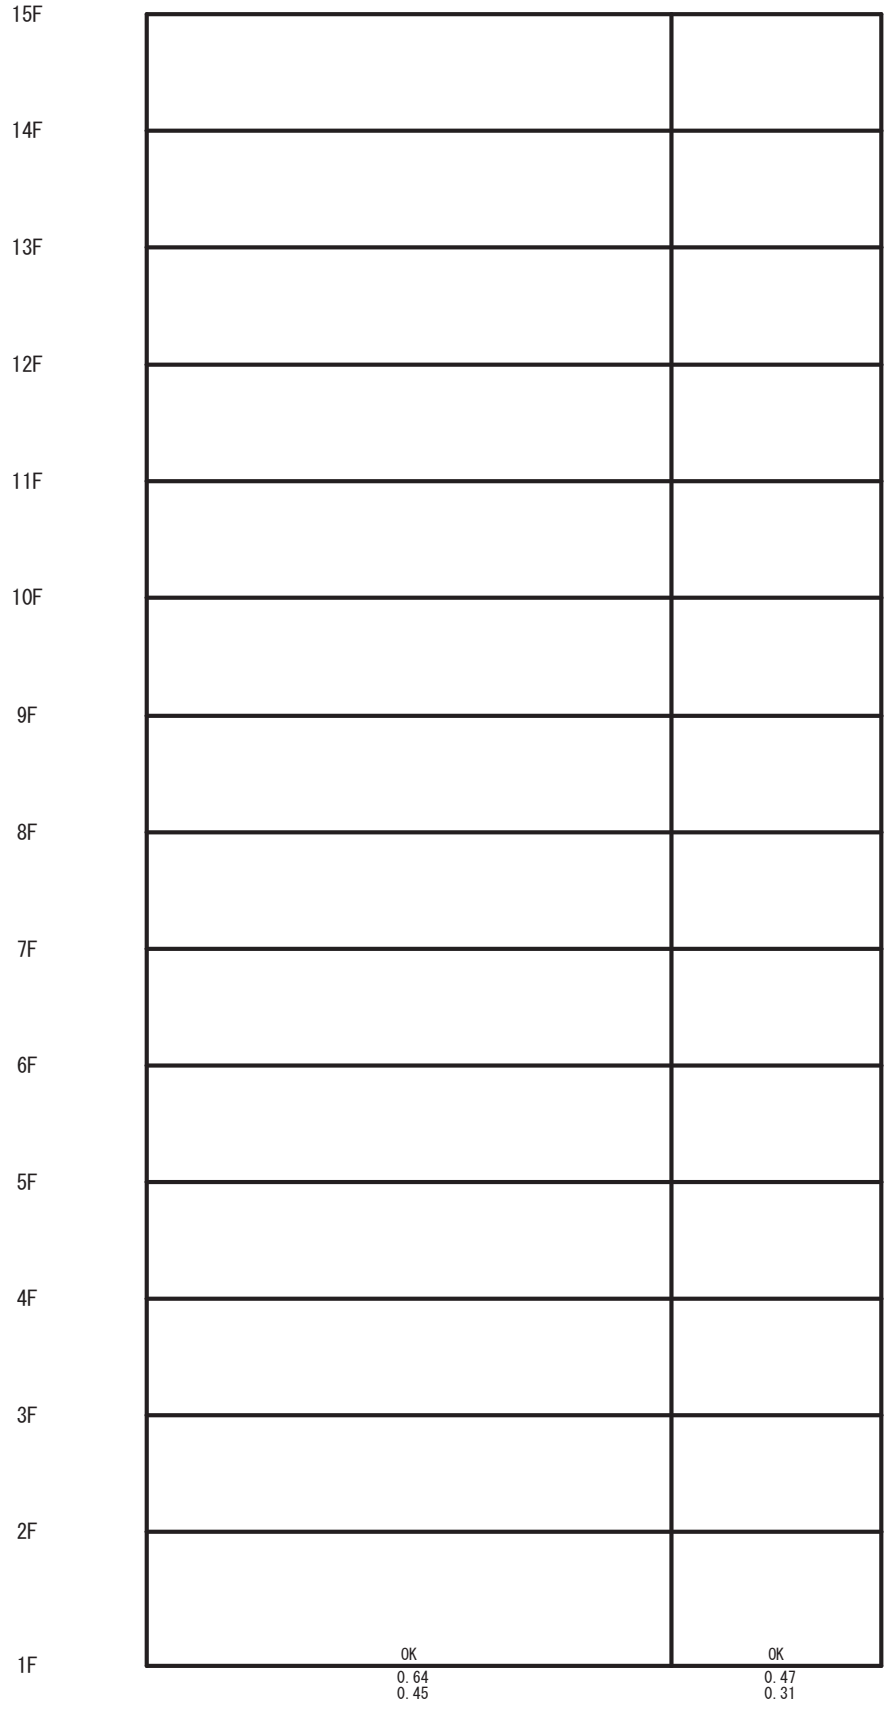
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.64
0.45
OK
0.47
0.31
A
B
C


2 フレーム (S=1/259)

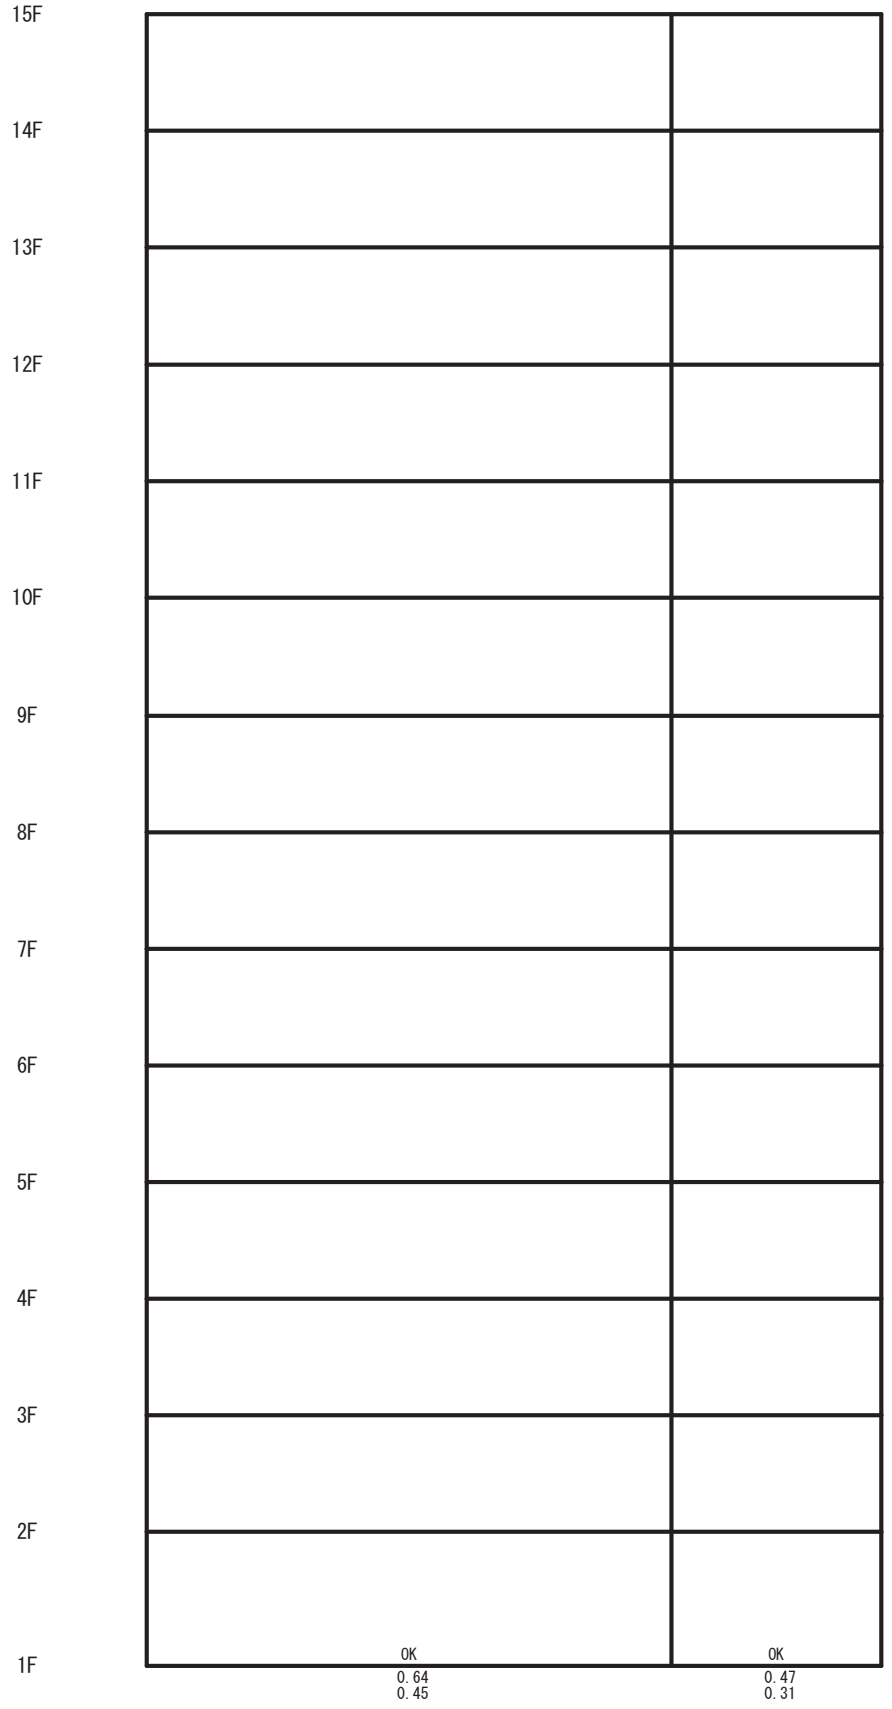
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.64
0.45
OK
0.47
0.31
A
B
C


3 フレーム (S=1/259)

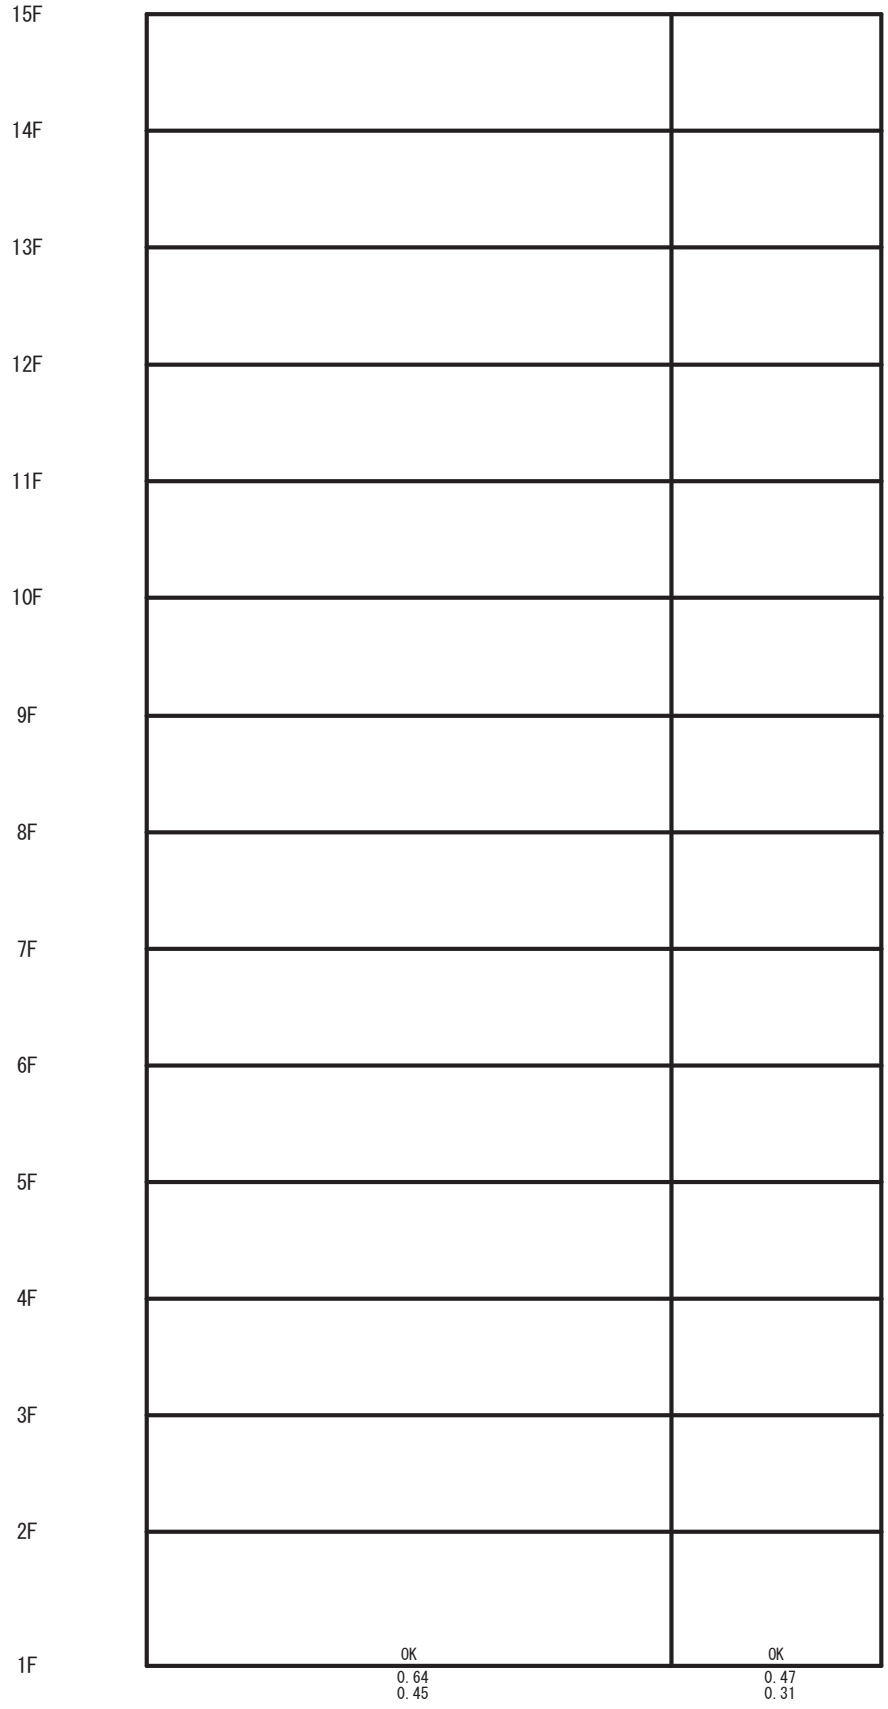
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.64
0.45
OK
0.47
0.31
A
B
C

4 フレーム (S=1/259)

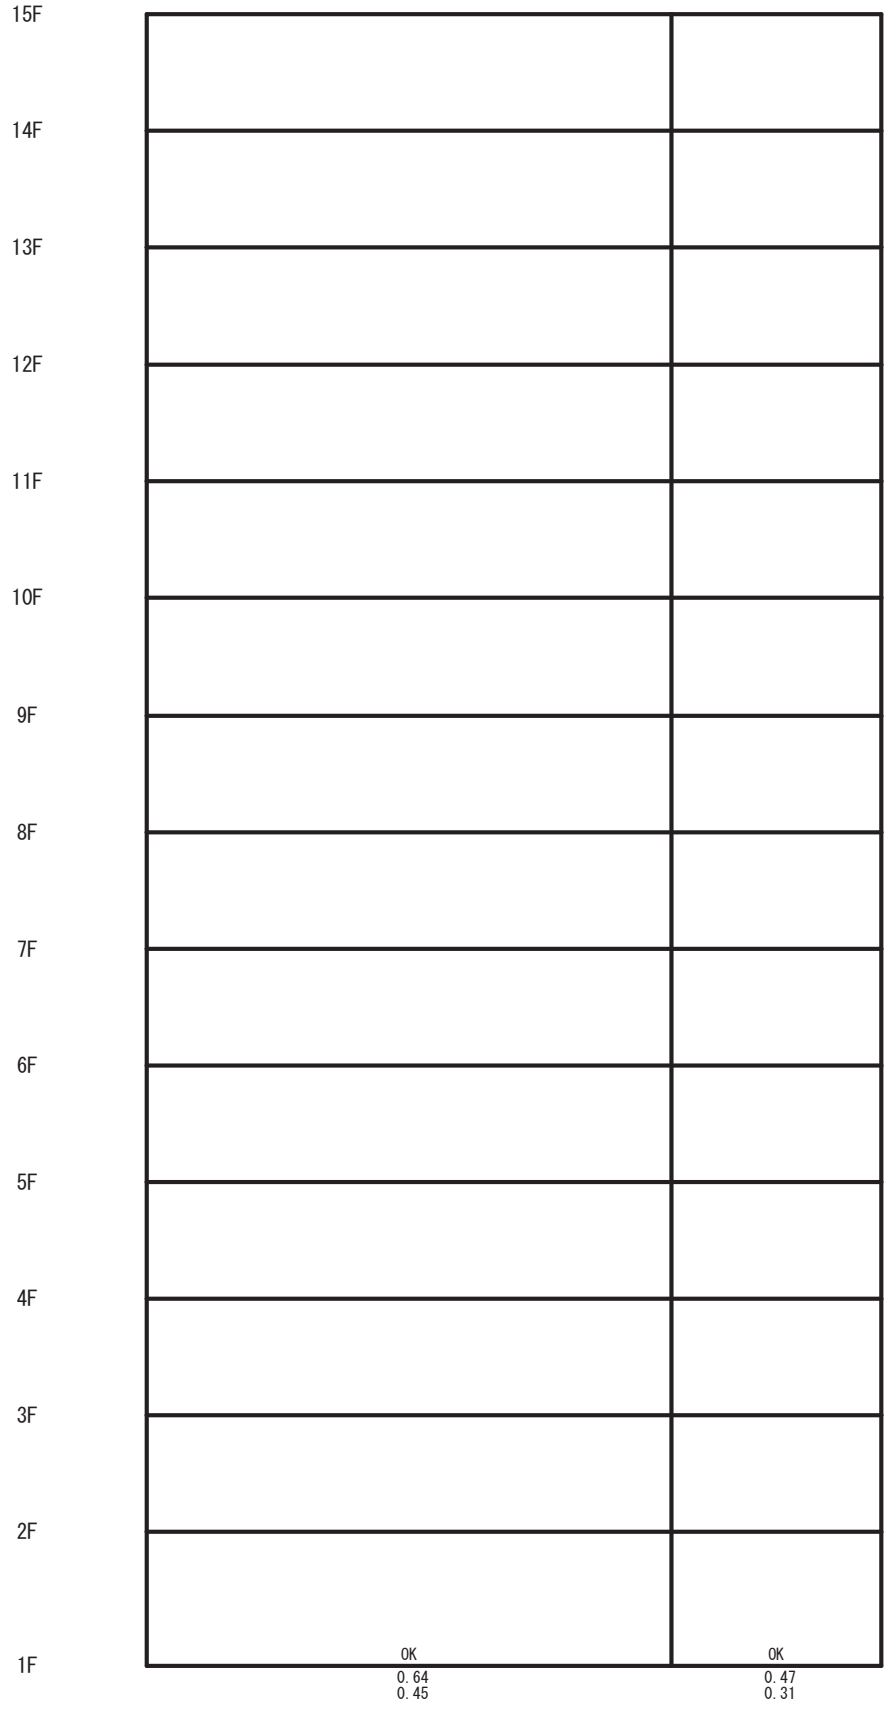
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.64
0.45
OK
0.47
0.31
A
B
C

5 フレーム (S=1/259)

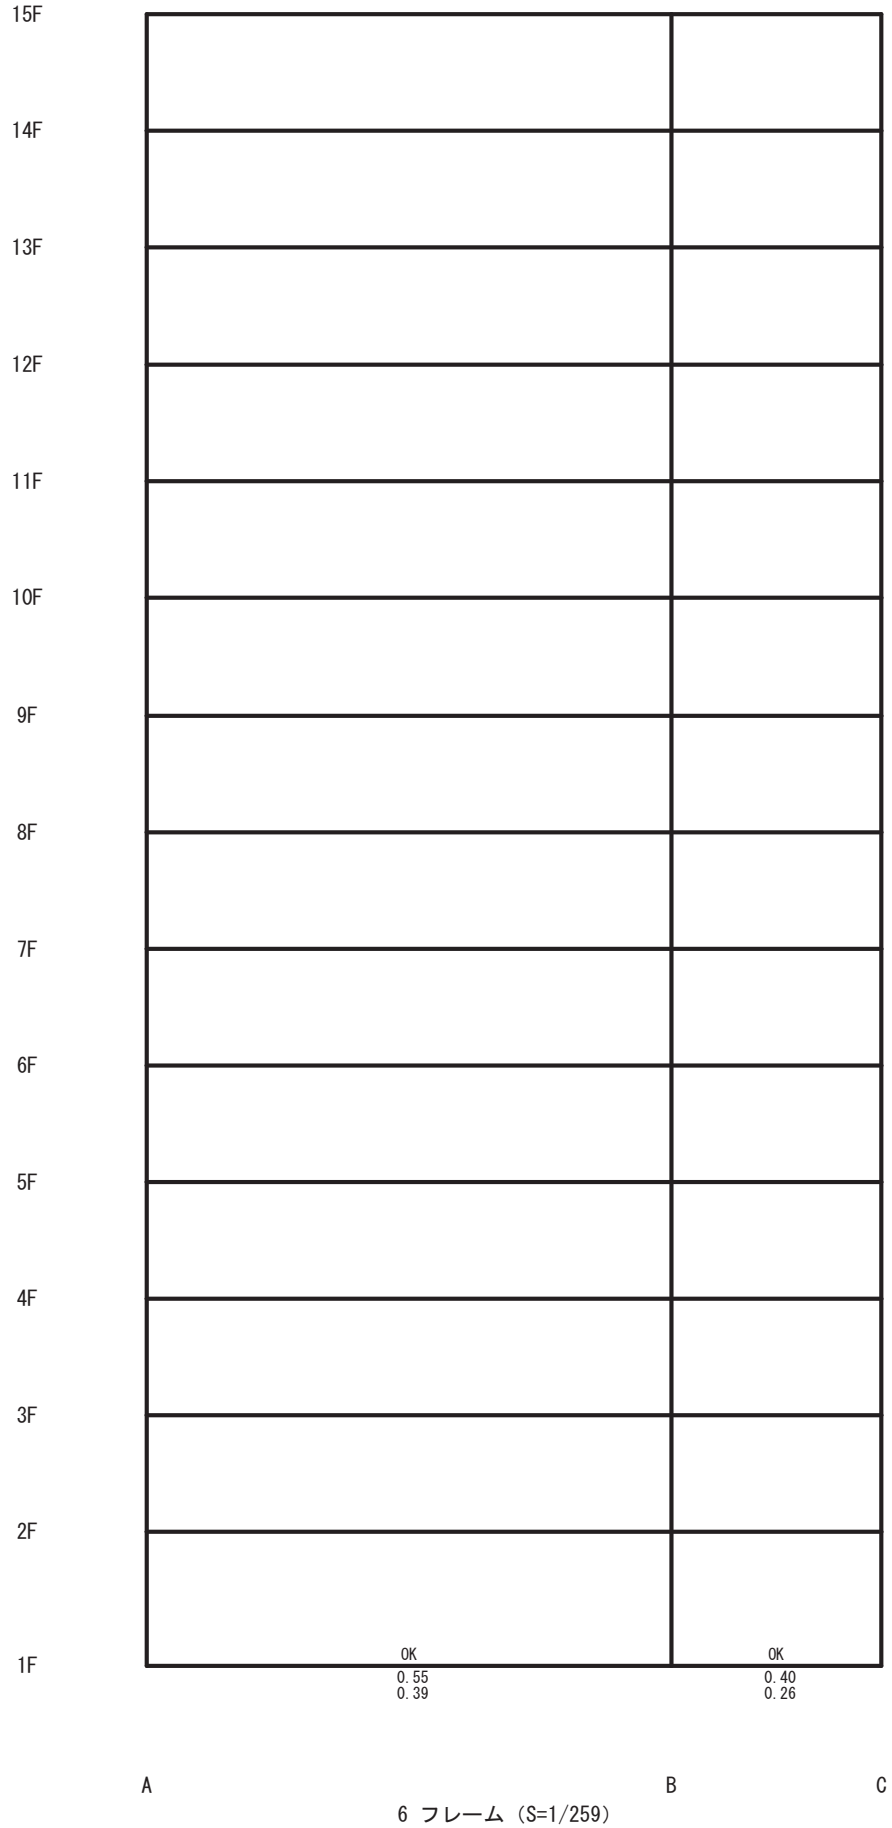
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.55
0.39
OK
0.40
0.26
A
B
C

6 フレーム (S=1/259)

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

	1	2	3	4	5	6
15F	OK 0.25 0.13	OK 0.40 0.17	OK 0.34 0.15	OK 0.40 0.17	OK 0.24 0.12	
14F	OK 0.49 0.20	OK 0.66 0.26	OK 0.63 0.25	OK 0.66 0.26	OK 0.49 0.20	
13F	OK 0.69 0.26	OK 0.83 0.32	OK 0.79 0.31	OK 0.82 0.32	OK 0.69 0.26	
12F	OK 0.60 0.22	OK 0.70 0.27	OK 0.67 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.60 0.22	
11F	OK 0.69 0.25	OK 0.79 0.29	OK 0.75 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.68 0.25	
10F	OK 0.78 0.28	OK 0.85 0.31	OK 0.80 0.30	OK 0.84 0.31	OK 0.77 0.28	
9F	OK 0.66 0.24	OK 0.79 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.66 0.24	
8F	OK 0.70 0.26	OK 0.82 0.31	OK 0.79 0.30	OK 0.81 0.31	OK 0.69 0.25	
7F	OK 0.74 0.27	OK 0.84 0.32	OK 0.83 0.31	OK 0.84 0.32	OK 0.74 0.27	
6F	OK 0.78 0.28	OK 0.85 0.32	OK 0.84 0.32	OK 0.85 0.32	OK 0.78 0.28	
5F	OK 0.80 0.30	OK 0.87 0.34	OK 0.85 0.33	OK 0.86 0.33	OK 0.80 0.30	
4F	OK 0.82 0.31	OK 0.86 0.33	OK 0.85 0.33	OK 0.86 0.33	OK 0.81 0.31	
3F	OK 0.82 0.31	OK 0.82 0.32	OK 0.82 0.32	OK 0.82 0.32	OK 0.81 0.31	
2F	OK 0.69 0.26	OK 0.68 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.69 0.26	
1F						


A フレーム（S=1/259）

	1	2	3	4	5
15F	OK 0.32 0.16	OK 0.47 0.21	OK 0.41 0.19	OK 0.49 0.21	OK 0.30 0.16
14F	OK 0.61 0.23	OK 0.77 0.30	OK 0.73 0.29	OK 0.78 0.30	OK 0.59 0.23
13F	OK 0.83 0.30	OK 0.95 0.36	OK 0.91 0.35	OK 0.97 0.36	OK 0.81 0.30
12F	OK 0.68 0.25	OK 0.77 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.79 0.29	OK 0.67 0.24
11F	OK 0.75 0.27	OK 0.85 0.31	OK 0.81 0.30	OK 0.86 0.32	OK 0.73 0.26
10F	OK 0.85 0.30	OK 0.91 0.34	OK 0.86 0.32	OK 0.92 0.34	OK 0.83 0.29
9F	OK 0.73 0.26	OK 0.87 0.33	OK 0.88 0.33	OK 0.88 0.34	OK 0.72 0.26
8F	OK 0.78 0.28	OK 0.91 0.34	OK 0.89 0.34	OK 0.93 0.35	OK 0.77 0.28
7F	OK 0.83 0.30	OK 0.94 0.35	OK 0.93 0.35	OK 0.95 0.36	OK 0.82 0.30
6F	OK 0.86 0.31	OK 0.95 0.36	OK 0.94 0.35	OK 0.96 0.36	OK 0.86 0.31
5F	OK 0.88 0.33	OK 0.96 0.37	OK 0.95 0.36	OK 0.97 0.37	OK 0.88 0.33
4F	OK 0.91 0.34	OK 0.96 0.37	OK 0.95 0.36	OK 0.97 0.37	OK 0.90 0.34
3F	OK 0.91 0.34	OK 0.91 0.35	OK 0.92 0.35	OK 0.92 0.35	OK 0.90 0.34
2F	OK 0.77 0.29	OK 0.76 0.30	OK 0.77 0.30	OK 0.76 0.30	OK 0.77 0.29
1F					


B フレーム（S=1/259）

	1	2	3	4	5
15F	OK 0.31 0.18	OK 0.37 0.18	OK 0.33 0.18	OK 0.41 0.19	OK 0.26 0.17
14F	OK 0.55 0.20	OK 0.63 0.29	OK 0.65 0.29	OK 0.55 0.20	OK 0.51 0.19
13F	OK 0.69 0.23	OK 0.77 0.32	OK 0.78 0.33	OK 0.65 0.23	OK 0.65 0.23
12F	OK 0.62 0.18	OK 0.61 0.24	OK 0.62 0.24	OK 0.57 0.18	OK 0.58 0.18
11F	OK 0.73 0.22	OK 0.75 0.28	OK 0.76 0.28	OK 0.68 0.21	OK 0.70 0.21
10F	OK 0.79 0.23	OK 0.78 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.71 0.22	OK 0.76 0.22
9F	OK 0.78 0.23	OK 0.81 0.30	OK 0.81 0.30	OK 0.72 0.22	OK 0.75 0.22
8F	OK 0.78 0.23	OK 0.83 0.31	OK 0.84 0.31	OK 0.73 0.22	OK 0.75 0.23
7F	OK 0.81 0.24	OK 0.86 0.32	OK 0.87 0.32	OK 0.74 0.23	OK 0.79 0.24
6F	OK 0.85 0.25	OK 0.88 0.32	OK 0.88 0.32	OK 0.76 0.23	OK 0.83 0.25
5F	OK 0.80 0.26	OK 0.80 0.30	OK 0.81 0.30	OK 0.72 0.24	OK 0.78 0.25
4F	OK 0.79 0.25	OK 0.78 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.71 0.23	OK 0.77 0.25
3F	OK 0.77 0.25	OK 0.76 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.67 0.22	OK 0.76 0.24
2F	OK 0.67 0.22	OK 0.65 0.26	OK 0.66 0.26	OK 0.57 0.20	OK 0.66 0.22
1F					


C フレーム (S=1/259)

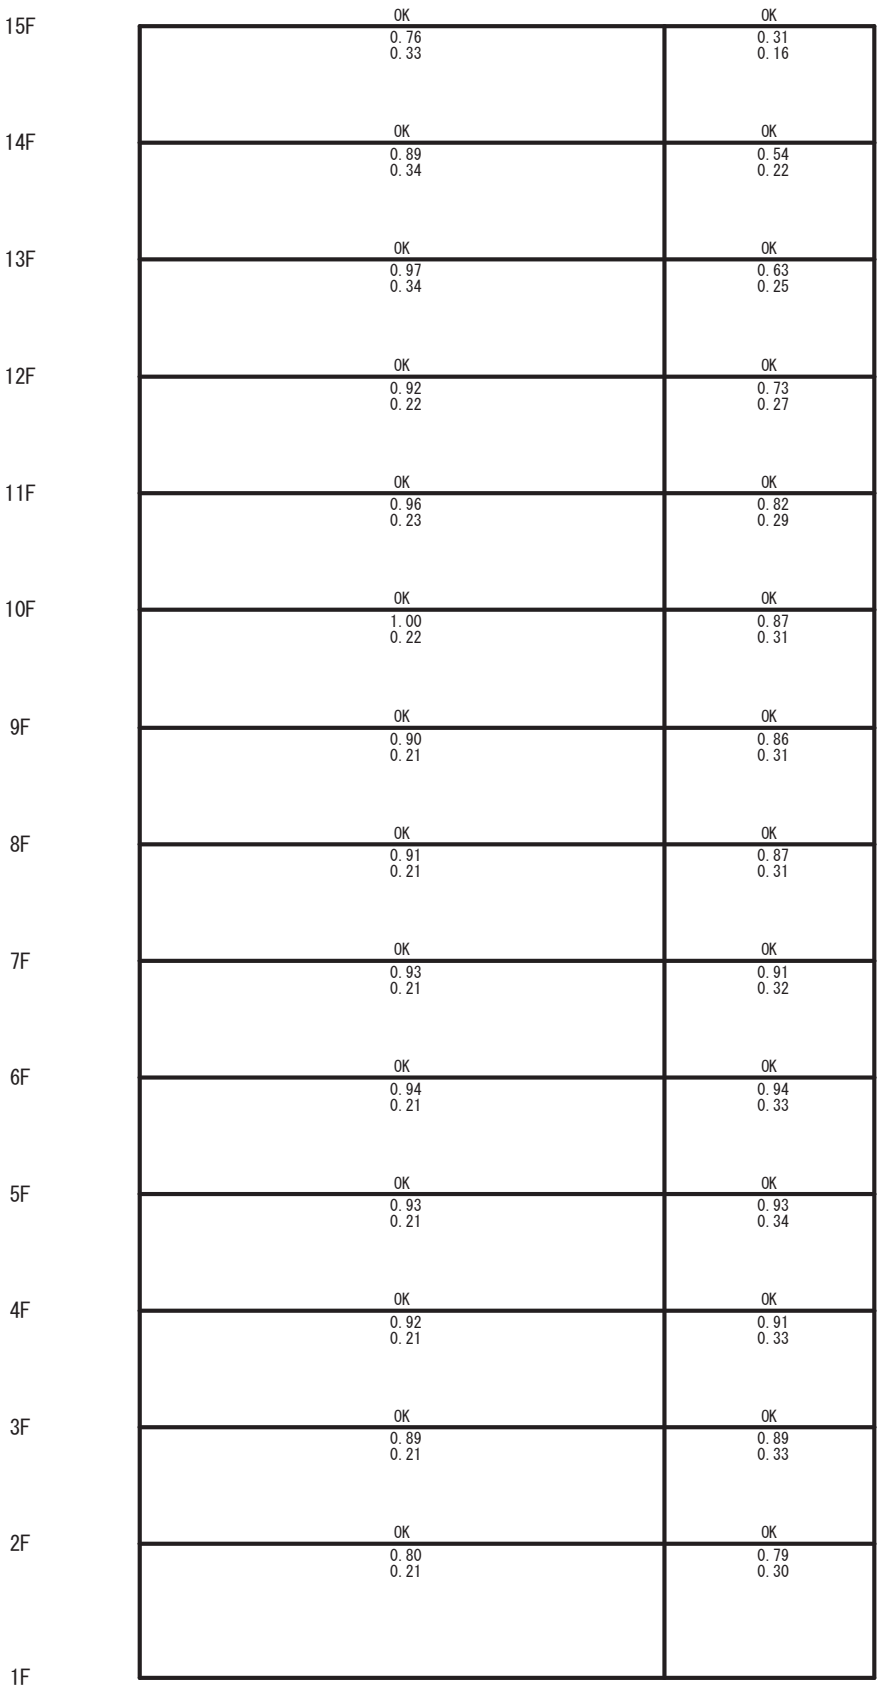
15F
OK
0.76
0.33
OK
0.31
0.16
14F
OK
0.89
0.34
OK
0.54
0.22
13F
OK
0.97
0.34
OK
0.63
0.25
12F
OK
0.92
0.22
OK
0.73
0.27
11F
OK
0.96
0.23
OK
0.82
0.29
10F
OK
1.00
0.22
OK
0.87
0.31
9F
OK
0.90
0.21
OK
0.86
0.31
8F
OK
0.91
0.21
OK
0.87
0.31
7F
OK
0.93
0.21
OK
0.91
0.32
6F
OK
0.94
0.21
OK
0.94
0.33
5F
OK
0.93
0.21
OK
0.93
0.34
4F
OK
0.92
0.21
OK
0.91
0.33
3F
OK
0.89
0.21
OK
0.89
0.33
2F
OK
0.80
0.21
OK
0.79
0.30
1F
A
B
C


1 フレーム (S=1/259)

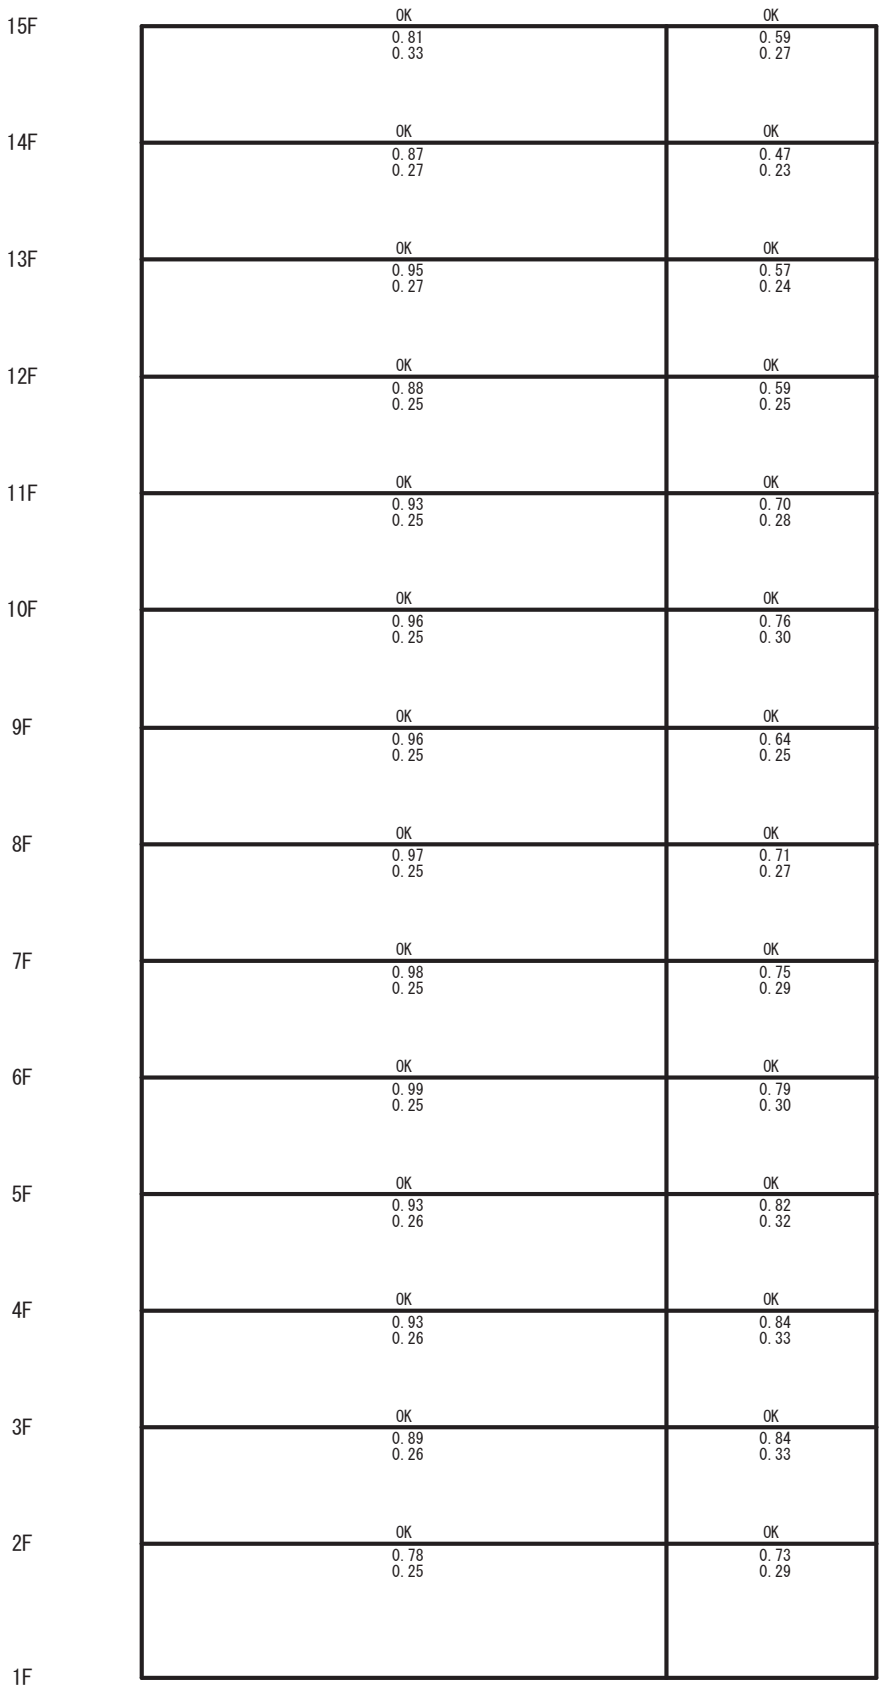
15F
OK
0.81
0.33
OK
0.59
0.27
14F
OK
0.87
0.27
OK
0.47
0.23
13F
OK
0.95
0.27
OK
0.57
0.24
12F
OK
0.88
0.25
OK
0.59
0.25
11F
OK
0.93
0.25
OK
0.70
0.28
10F
OK
0.96
0.25
OK
0.76
0.30
9F
OK
0.96
0.25
OK
0.64
0.25
8F
OK
0.97
0.25
OK
0.71
0.27
7F
OK
0.98
0.25
OK
0.75
0.29
6F
OK
0.99
0.25
OK
0.79
0.30
5F
OK
0.93
0.26
OK
0.82
0.32
4F
OK
0.93
0.26
OK
0.84
0.33
3F
OK
0.89
0.26
OK
0.84
0.33
2F
OK
0.78
0.25
OK
0.73
0.29
1F
A
B
C


2 フレーム (S=1/259)

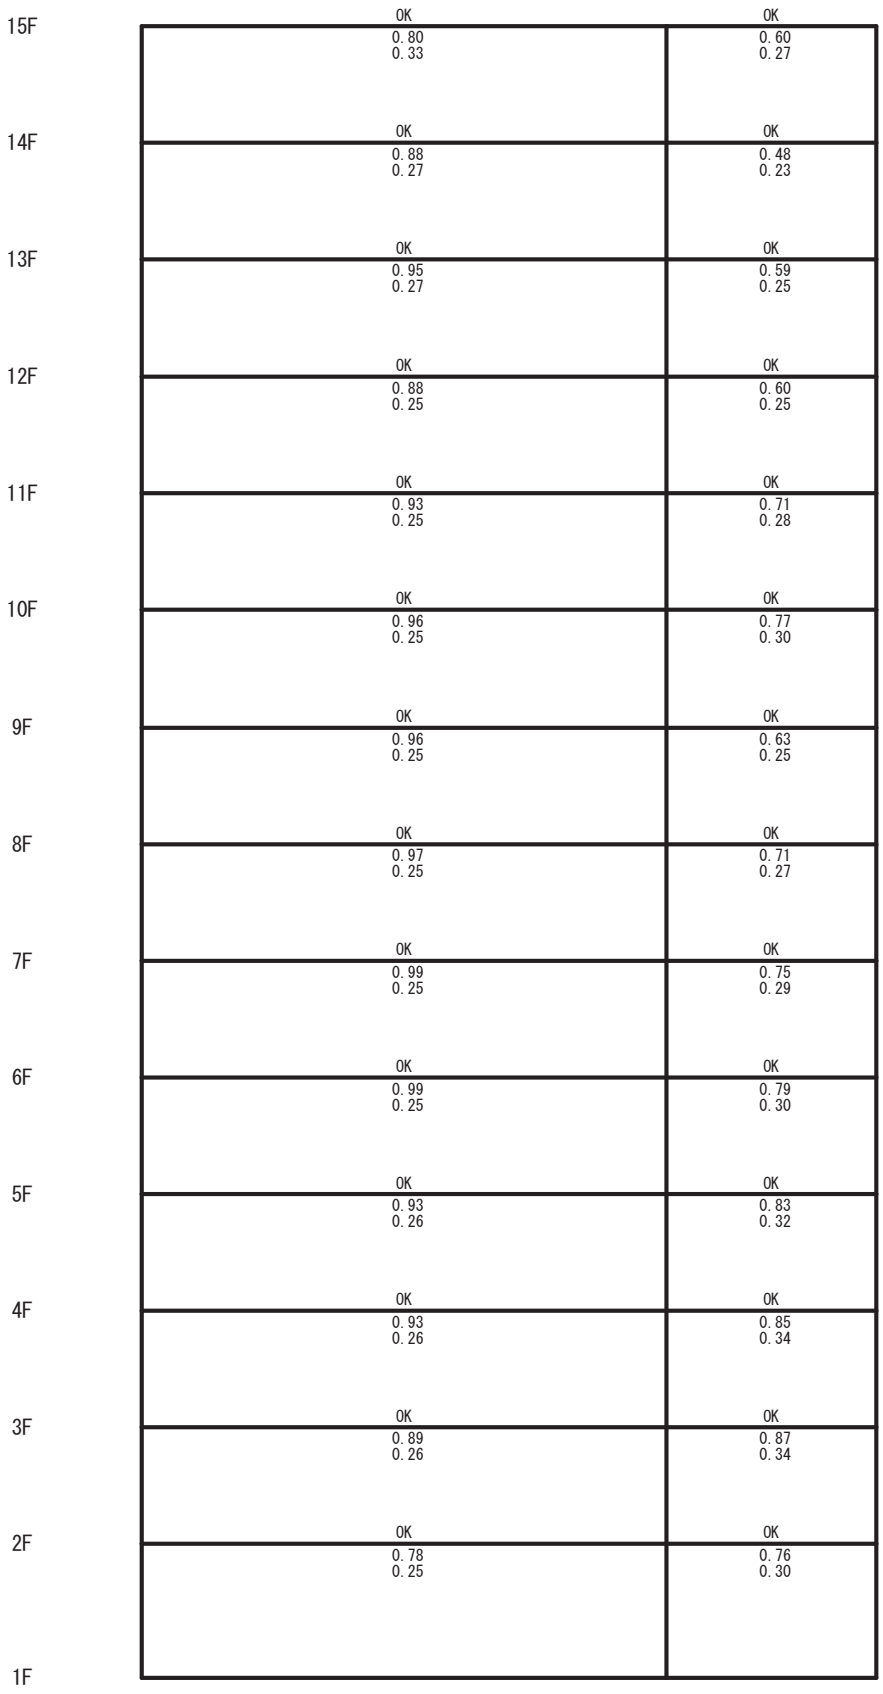
15F
OK
0.80
0.33
OK
0.60
0.27
14F
OK
0.88
0.27
OK
0.48
0.23
13F
OK
0.95
0.27
OK
0.59
0.25
12F
OK
0.88
0.25
OK
0.60
0.25
11F
OK
0.93
0.25
OK
0.71
0.28
10F
OK
0.96
0.25
OK
0.77
0.30
9F
OK
0.96
0.25
OK
0.63
0.25
8F
OK
0.97
0.25
OK
0.71
0.27
7F
OK
0.99
0.25
OK
0.75
0.29
6F
OK
0.99
0.25
OK
0.79
0.30
5F
OK
0.93
0.26
OK
0.83
0.32
4F
OK
0.93
0.26
OK
0.85
0.34
3F
OK
0.89
0.26
OK
0.87
0.34
2F
OK
0.78
0.25
OK
0.76
0.30
1F
A
B
C


3 フレーム (S=1/259)

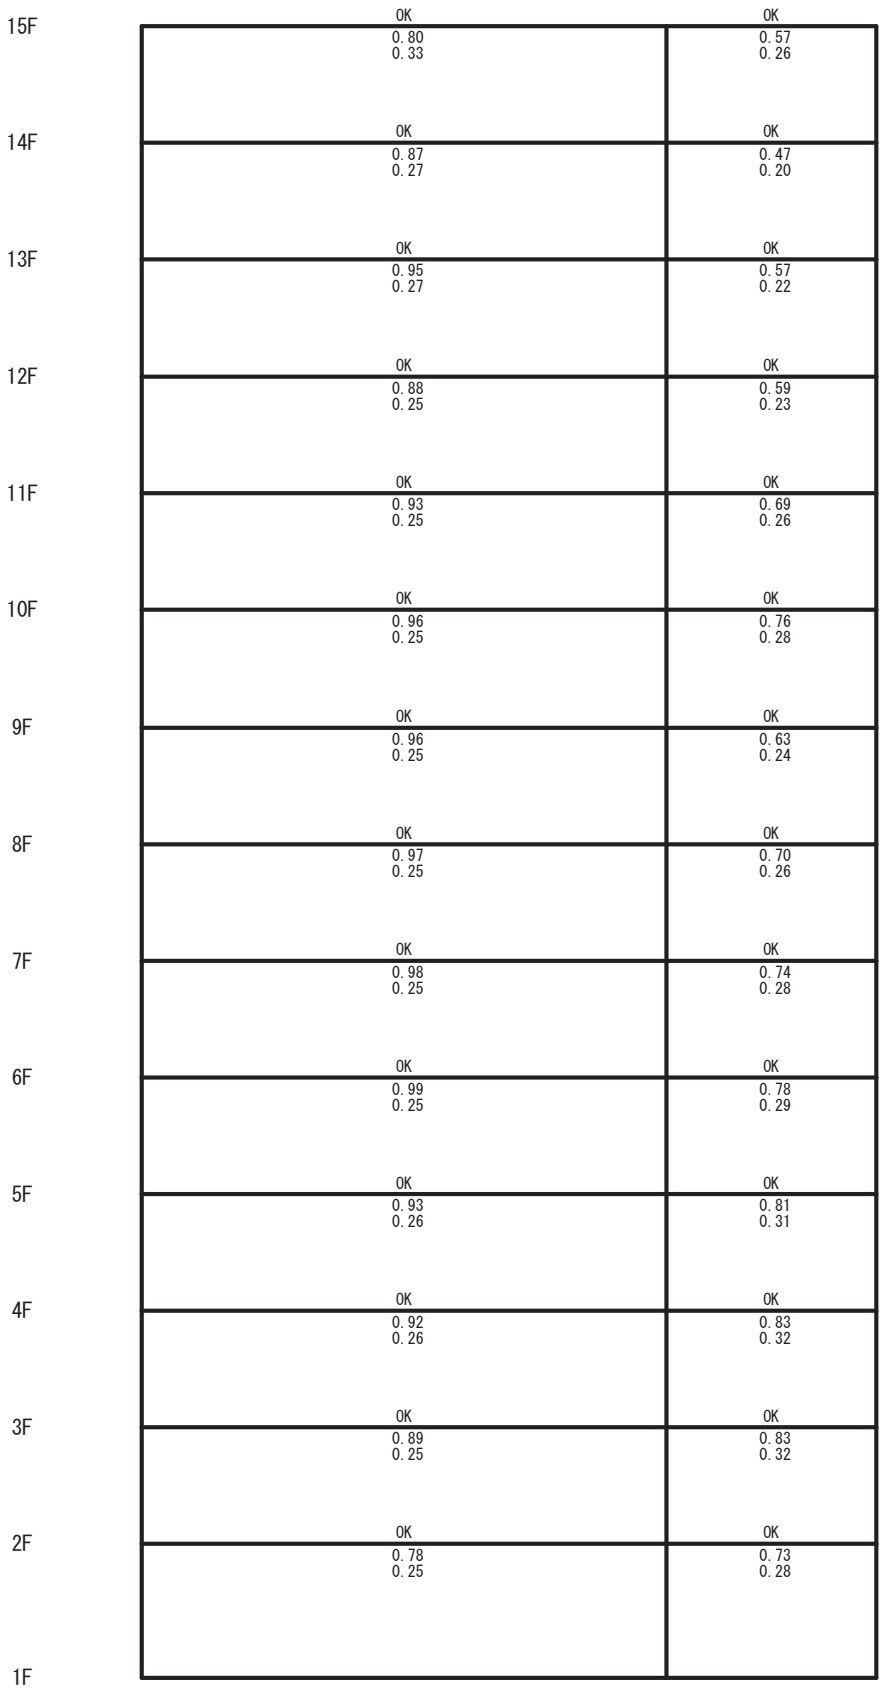
15F
OK
0.80
0.33
OK
0.57
0.26
14F
OK
0.87
0.27
OK
0.47
0.20
13F
OK
0.95
0.27
OK
0.57
0.22
12F
OK
0.88
0.25
OK
0.59
0.23
11F
OK
0.93
0.25
OK
0.69
0.26
10F
OK
0.96
0.25
OK
0.76
0.28
9F
OK
0.96
0.25
OK
0.63
0.24
8F
OK
0.97
0.25
OK
0.70
0.26
7F
OK
0.98
0.25
OK
0.74
0.28
6F
OK
0.99
0.25
OK
0.78
0.29
5F
OK
0.93
0.26
OK
0.81
0.31
4F
OK
0.92
0.26
OK
0.83
0.32
3F
OK
0.89
0.25
OK
0.83
0.32
2F
OK
0.78
0.25
OK
0.73
0.28
1F
A
B
C

4 フレーム (S=1/259)

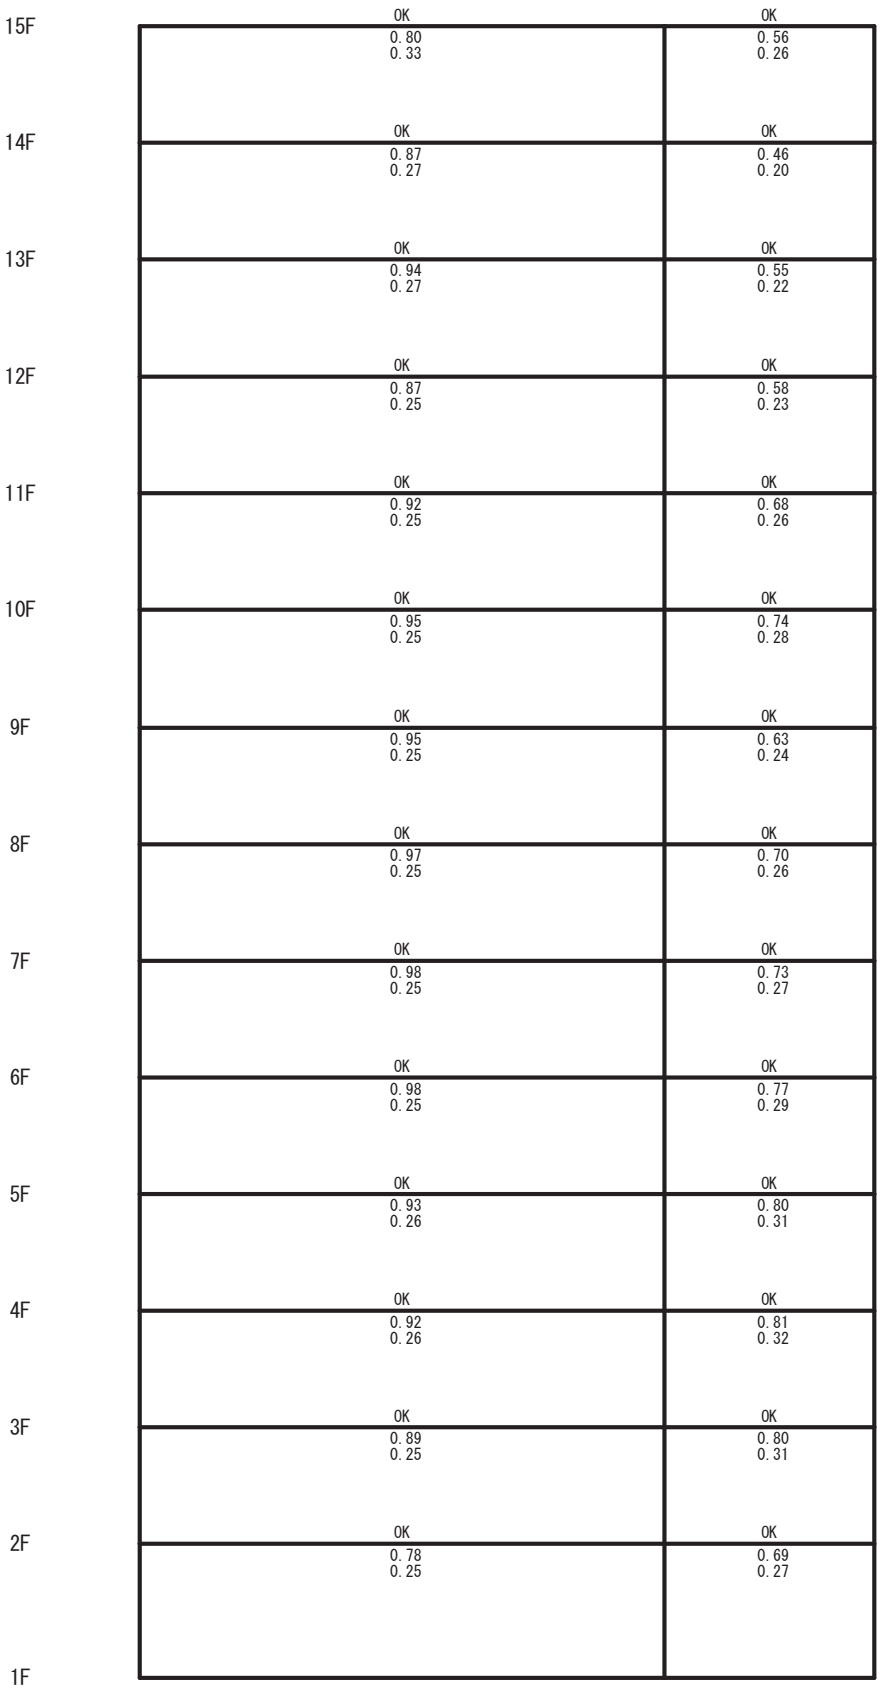
15F
OK
0.80
0.33
OK
0.56
0.26
14F
OK
0.87
0.27
OK
0.46
0.20
13F
OK
0.94
0.27
OK
0.55
0.22
12F
OK
0.87
0.25
OK
0.58
0.23
11F
OK
0.92
0.25
OK
0.68
0.26
10F
OK
0.95
0.25
OK
0.74
0.28
9F
OK
0.95
0.25
OK
0.63
0.24
8F
OK
0.97
0.25
OK
0.70
0.26
7F
OK
0.98
0.25
OK
0.73
0.27
6F
OK
0.98
0.25
OK
0.77
0.29
5F
OK
0.93
0.26
OK
0.80
0.31
4F
OK
0.92
0.26
OK
0.81
0.32
3F
OK
0.89
0.25
OK
0.80
0.31
2F
OK
0.78
0.25
OK
0.69
0.27
1F
A
B
C

5 フレーム (S=1/259)

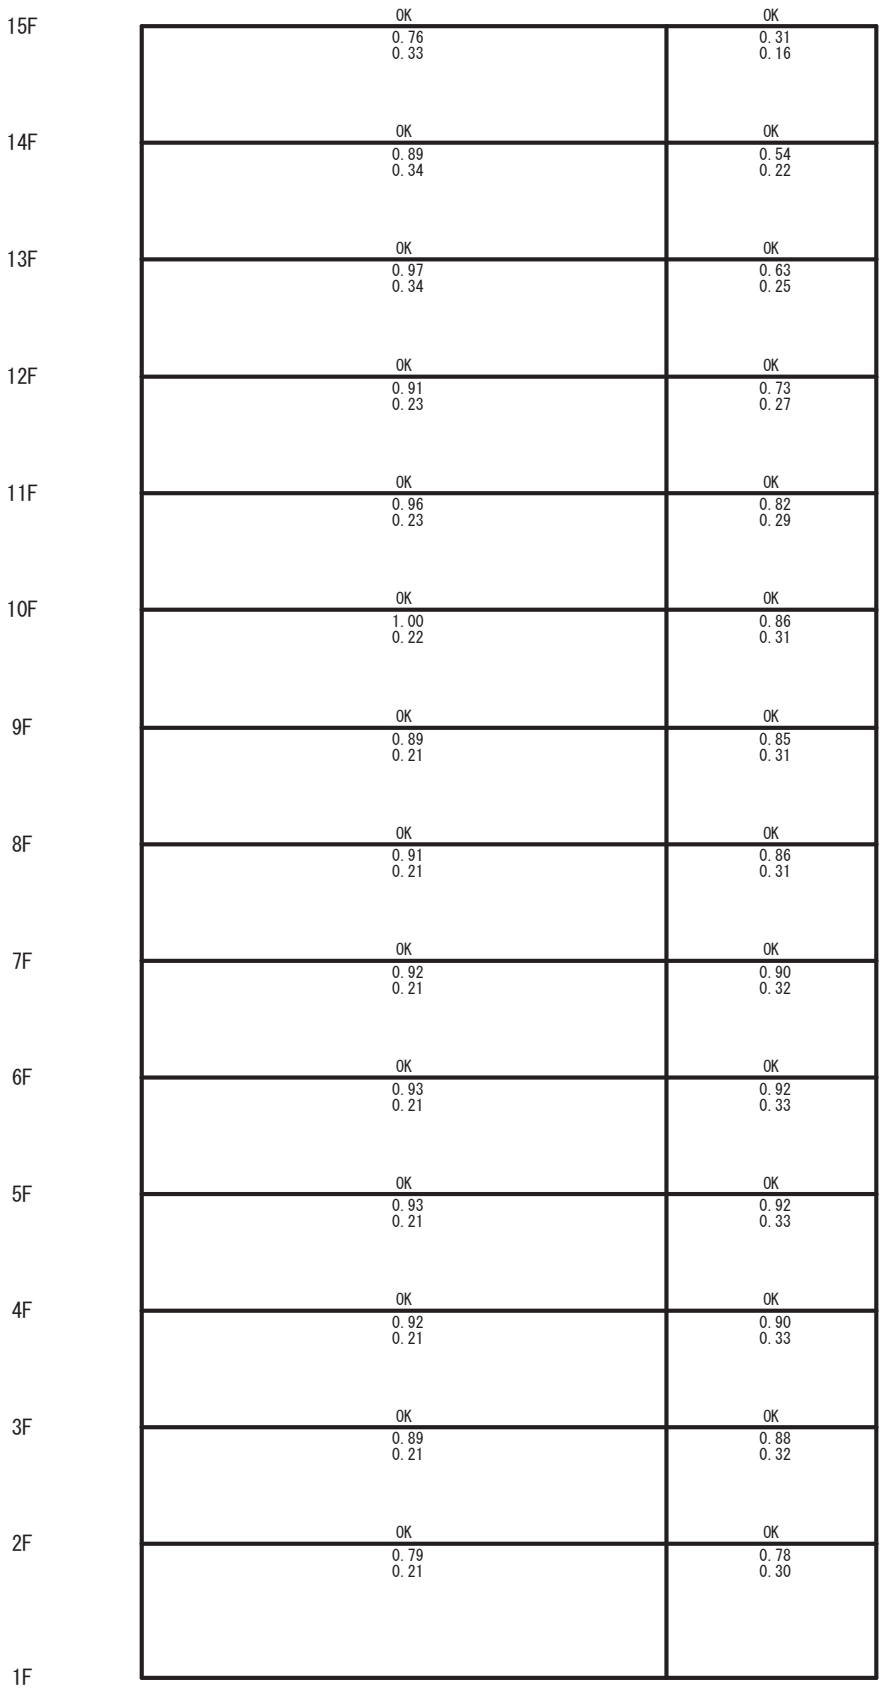

15F
OK
0.76
0.33
OK
0.31
0.16
14F
OK
0.89
0.34
OK
0.54
0.22
13F
OK
0.97
0.34
OK
0.63
0.25
12F
OK
0.91
0.23
OK
0.73
0.27
11F
OK
0.96
0.23
OK
0.82
0.29
10F
OK
1.00
0.22
OK
0.86
0.31
9F
OK
0.89
0.21
OK
0.85
0.31
8F
OK
0.91
0.21
OK
0.86
0.31
7F
OK
0.92
0.21
OK
0.90
0.32
6F
OK
0.93
0.21
OK
0.92
0.33
5F
OK
0.93
0.21
OK
0.92
0.33
4F
OK
0.92
0.21
OK
0.90
0.33
3F
OK
0.89
0.21
OK
0.88
0.32
2F
OK
0.79
0.21
OK
0.78
0.30
1F
A
B
C

6 フレーム (S=1/259)


A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）


判定 最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

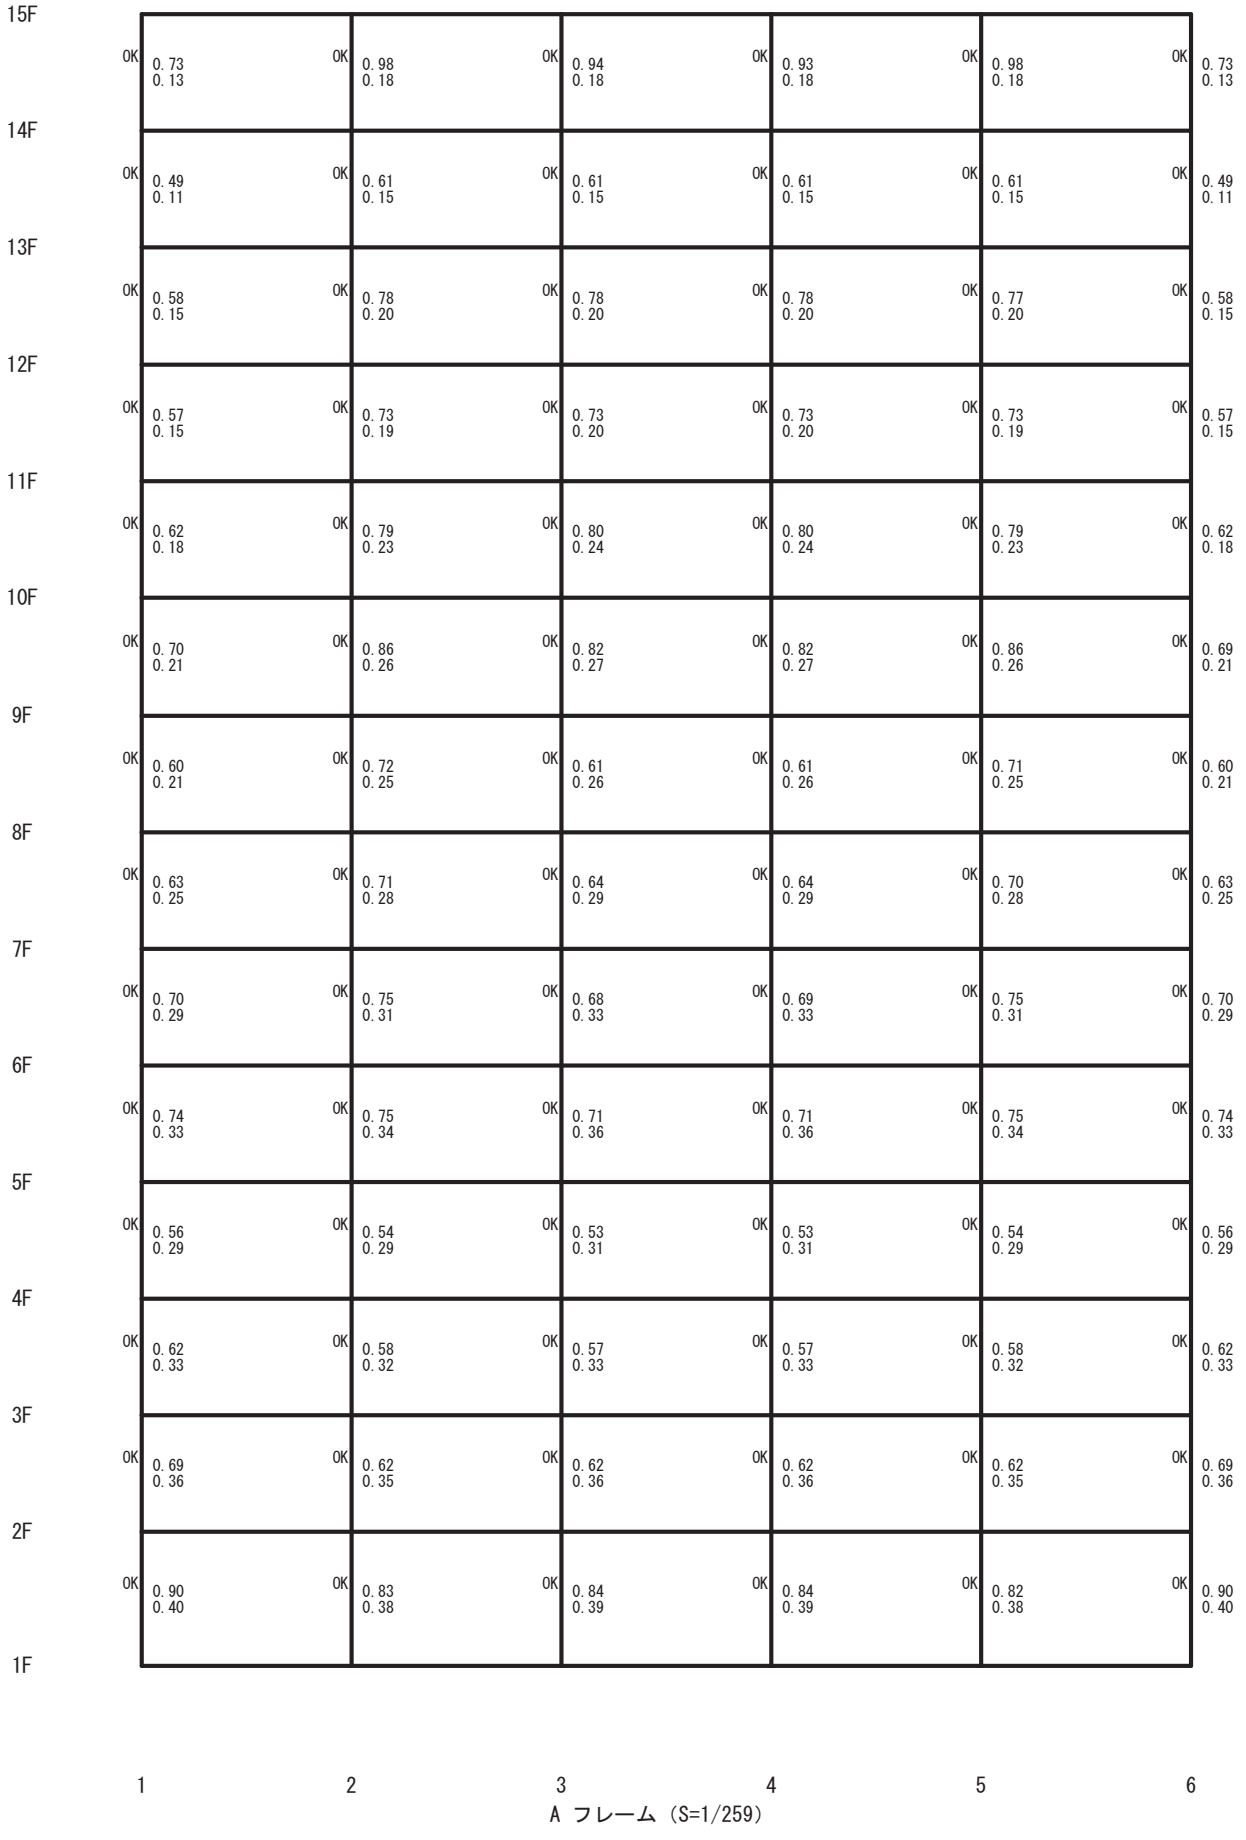
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.73 0.13 OK 0.98 0.18 OK 0.94 0.18 OK 0.93 0.18 OK 0.98 0.18 OK 0.73 0.13
OK 0.49 0.11 OK 0.61 0.15 OK 0.61 0.15 OK 0.61 0.15 OK 0.61 0.15 OK 0.49 0.11
OK 0.58 0.15 OK 0.78 0.20 OK 0.78 0.20 OK 0.78 0.20 OK 0.77 0.20 OK 0.58 0.15
OK 0.57 0.15 OK 0.73 0.19 OK 0.73 0.20 OK 0.73 0.20 OK 0.73 0.19 OK 0.57 0.15
OK 0.62 0.18 OK 0.79 0.23 OK 0.80 0.24 OK 0.80 0.24 OK 0.79 0.23 OK 0.62 0.18
OK 0.70 0.21 OK 0.86 0.26 OK 0.82 0.27 OK 0.82 0.27 OK 0.86 0.26 OK 0.69 0.21
OK 0.60 0.21 OK 0.72 0.25 OK 0.61 0.26 OK 0.61 0.26 OK 0.71 0.25 OK 0.60 0.21
OK 0.63 0.25 OK 0.71 0.28 OK 0.64 0.29 OK 0.64 0.29 OK 0.70 0.28 OK 0.63 0.25
OK 0.70 0.29 OK 0.75 0.31 OK 0.68 0.33 OK 0.69 0.33 OK 0.75 0.31 OK 0.70 0.29
OK 0.74 0.33 OK 0.75 0.34 OK 0.71 0.36 OK 0.71 0.36 OK 0.75 0.34 OK 0.74 0.33
OK 0.56 0.29 OK 0.54 0.29 OK 0.53 0.31 OK 0.53 0.31 OK 0.54 0.29 OK 0.56 0.29
OK 0.62 0.33 OK 0.58 0.32 OK 0.57 0.33 OK 0.57 0.33 OK 0.58 0.32 OK 0.62 0.33
OK 0.69 0.36 OK 0.62 0.35 OK 0.62 0.36 OK 0.62 0.36 OK 0.62 0.35 OK 0.69 0.36
OK 0.90 0.40 OK 0.83 0.38 OK 0.84 0.39 OK 0.84 0.39 OK 0.82 0.38 OK 0.90 0.40
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/259)

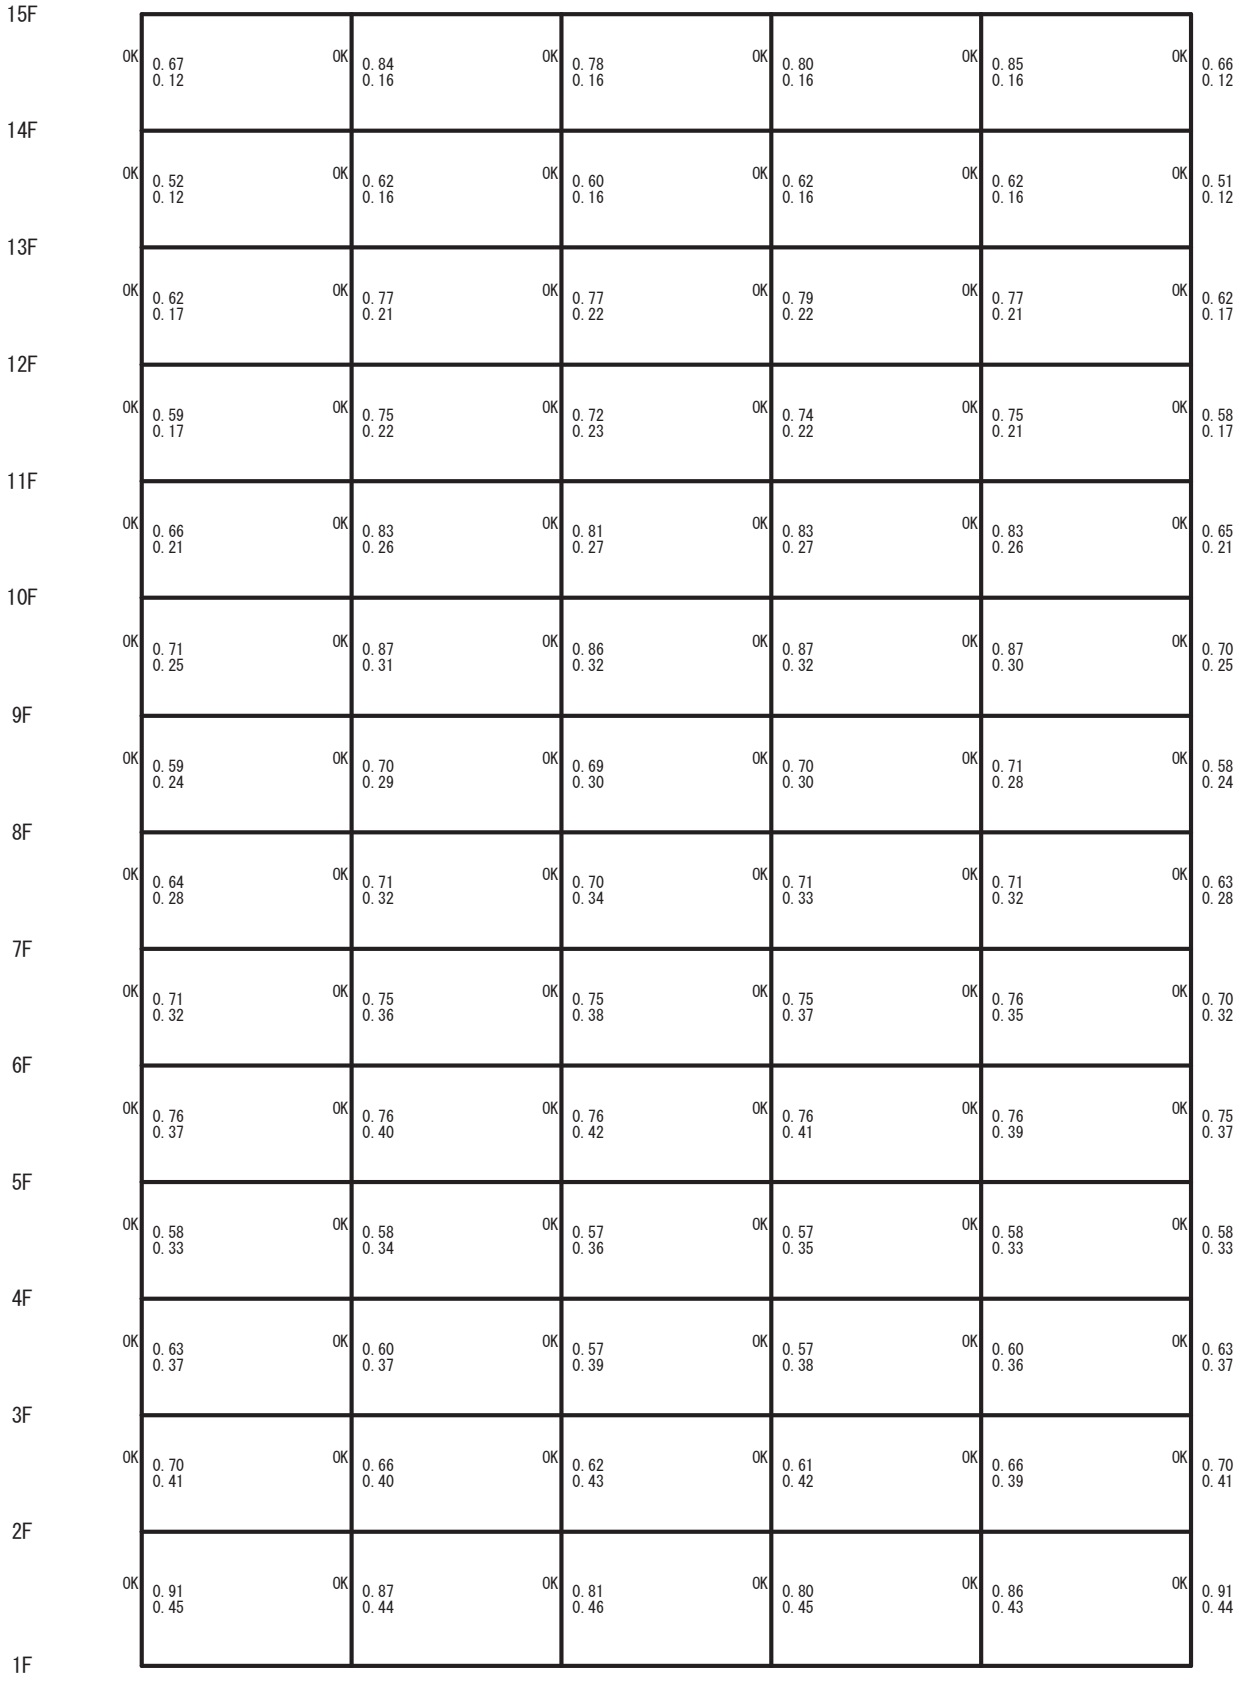
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.67 0.12 OK
OK 0.84 0.16 OK
OK 0.78 0.16 OK
OK 0.80 0.16 OK
OK 0.85 0.16 OK
OK 0.66 0.12
OK 0.52 0.12 OK
OK 0.62 0.16 OK
OK 0.60 0.16 OK
OK 0.62 0.16 OK
OK 0.62 0.16 OK
OK 0.51 0.12
OK 0.62 0.17 OK
OK 0.77 0.21 OK
OK 0.77 0.22 OK
OK 0.79 0.22 OK
OK 0.77 0.21 OK
OK 0.62 0.17
OK 0.59 0.17 OK
OK 0.75 0.22 OK
OK 0.72 0.23 OK
OK 0.74 0.22 OK
OK 0.75 0.21 OK
OK 0.58 0.17
OK 0.66 0.21 OK
OK 0.83 0.26 OK
OK 0.81 0.27 OK
OK 0.83 0.27 OK
OK 0.83 0.26 OK
OK 0.65 0.21
OK 0.71 0.25 OK
OK 0.87 0.31 OK
OK 0.86 0.32 OK
OK 0.87 0.32 OK
OK 0.87 0.30 OK
OK 0.70 0.25
OK 0.59 0.24 OK
OK 0.70 0.29 OK
OK 0.69 0.30 OK
OK 0.70 0.30 OK
OK 0.71 0.28 OK
OK 0.58 0.24
OK 0.64 0.28 OK
OK 0.71 0.32 OK
OK 0.70 0.34 OK
OK 0.71 0.33 OK
OK 0.71 0.32 OK
OK 0.63 0.28
OK 0.71 0.32 OK
OK 0.75 0.36 OK
OK 0.75 0.38 OK
OK 0.75 0.37 OK
OK 0.76 0.35 OK
OK 0.70 0.32
OK 0.76 0.37 OK
OK 0.76 0.40 OK
OK 0.76 0.42 OK
OK 0.76 0.41 OK
OK 0.76 0.39 OK
OK 0.75 0.37
OK 0.58 0.33 OK
OK 0.58 0.34 OK
OK 0.57 0.36 OK
OK 0.57 0.35 OK
OK 0.58 0.33 OK
OK 0.58 0.33
OK 0.63 0.37 OK
OK 0.60 0.37 OK
OK 0.57 0.39 OK
OK 0.57 0.38 OK
OK 0.60 0.36 OK
OK 0.63 0.37
OK 0.70 0.41 OK
OK 0.66 0.40 OK
OK 0.62 0.43 OK
OK 0.61 0.42 OK
OK 0.66 0.39 OK
OK 0.70 0.41
OK 0.91 0.45 OK
OK 0.87 0.44 OK
OK 0.81 0.46 OK
OK 0.80 0.45 OK
OK 0.86 0.43 OK
OK 0.91 0.44
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/259)

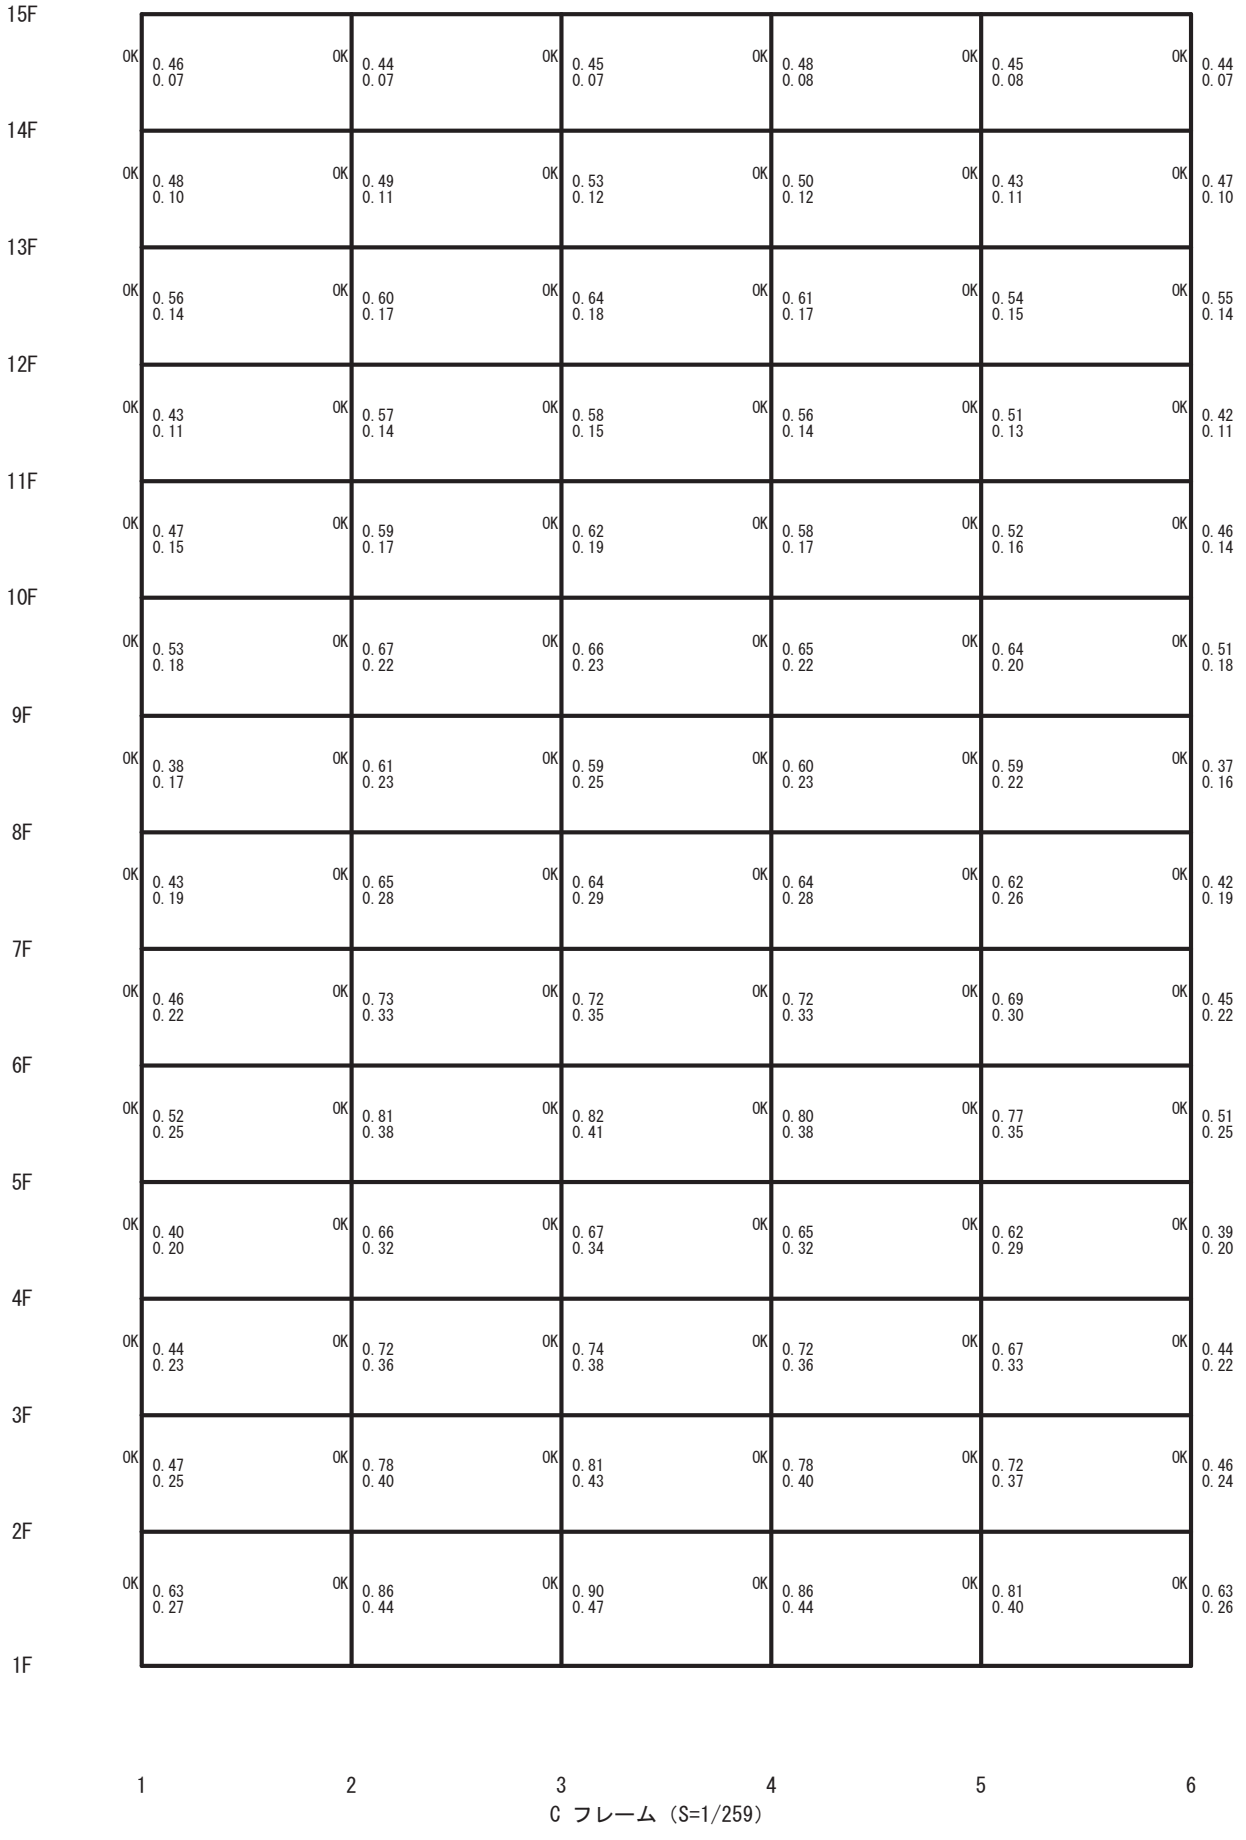
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.46 0.07 OK 0.44 0.07 OK 0.45 0.07 OK 0.48 0.08 OK 0.45 0.08 OK 0.44 0.07
OK 0.48 0.10 OK 0.49 0.11 OK 0.53 0.12 OK 0.50 0.12 OK 0.43 0.11 OK 0.47 0.10
OK 0.56 0.14 OK 0.60 0.17 OK 0.64 0.18 OK 0.61 0.17 OK 0.54 0.15 OK 0.55 0.14
OK 0.43 0.11 OK 0.57 0.14 OK 0.58 0.15 OK 0.56 0.14 OK 0.51 0.13 OK 0.42 0.11
OK 0.47 0.15 OK 0.59 0.17 OK 0.62 0.19 OK 0.58 0.17 OK 0.52 0.16 OK 0.46 0.14
OK 0.53 0.18 OK 0.67 0.22 OK 0.66 0.23 OK 0.65 0.22 OK 0.64 0.20 OK 0.51 0.18
OK 0.38 0.17 OK 0.61 0.23 OK 0.59 0.25 OK 0.60 0.23 OK 0.59 0.22 OK 0.37 0.16
OK 0.43 0.19 OK 0.65 0.28 OK 0.64 0.29 OK 0.64 0.28 OK 0.62 0.26 OK 0.42 0.19
OK 0.46 0.22 OK 0.73 0.33 OK 0.72 0.35 OK 0.72 0.33 OK 0.69 0.30 OK 0.45 0.22
OK 0.52 0.25 OK 0.81 0.38 OK 0.82 0.41 OK 0.80 0.38 OK 0.77 0.35 OK 0.51 0.25
OK 0.40 0.20 OK 0.66 0.32 OK 0.67 0.34 OK 0.65 0.32 OK 0.62 0.29 OK 0.39 0.20
OK 0.44 0.23 OK 0.72 0.36 OK 0.74 0.38 OK 0.72 0.36 OK 0.67 0.33 OK 0.44 0.22
OK 0.47 0.25 OK 0.78 0.40 OK 0.81 0.43 OK 0.78 0.40 OK 0.72 0.37 OK 0.46 0.24
OK 0.63 0.27 OK 0.86 0.44 OK 0.90 0.47 OK 0.86 0.44 OK 0.81 0.40 OK 0.63 0.26
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/259)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.680(秒)	1.680(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.571 (Rt = 0.571)	Ci = 0.571 (Rt = 0.571)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8303.13	8303.13	1.690	14031.43	2.957
14F	7323.33	15626.46	1.358	21226.59	2.377
13F	7323.33	22949.79	1.191	27333.59	2.084
12F	7447.43	30397.22	1.079	32793.53	1.888
11F	7488.10	37885.32	0.994	37672.24	1.740
10F	7488.10	45373.42	0.926	42018.44	1.621
9F	7616.94	52990.36	0.867	45942.63	1.517
8F	7664.72	60655.07	0.815	49418.86	1.426
7F	7664.72	68319.79	0.768	52444.27	1.343
6F	7664.72	75984.50	0.724	55035.80	1.268
5F	7752.63	83737.13	0.683	57228.65	1.196
4F	7823.23	91560.37	0.645	59015.07	1.128
3F	7823.23	99383.60	0.608	60381.40	1.063
2F	7977.10	107360.70	0.571	61348.97	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8303.13	8303.13	1.690	14031.43	2.957
14F	7323.33	15626.46	1.358	21226.59	2.377
13F	7323.33	22949.79	1.191	27333.59	2.084
12F	7447.43	30397.22	1.079	32793.53	1.888
11F	7488.10	37885.32	0.994	37672.24	1.740
10F	7488.10	45373.42	0.926	42018.44	1.621
9F	7616.94	52990.36	0.867	45942.63	1.517
8F	7664.72	60655.07	0.815	49418.86	1.426
7F	7664.72	68319.79	0.768	52444.27	1.343
6F	7664.72	75984.50	0.724	55035.80	1.268
5F	7752.63	83737.13	0.683	57228.65	1.196
4F	7823.23	91560.37	0.645	59015.07	1.128
3F	7823.23	99383.60	0.608	60381.40	1.063
2F	7977.10	107360.70	0.571	61348.97	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8303.13	8303.13	1.690	14031.43	2.957
14F	7323.33	15626.46	1.358	21226.59	2.377
13F	7323.33	22949.79	1.191	27333.59	2.084
12F	7447.43	30397.22	1.079	32793.53	1.888
11F	7488.10	37885.32	0.994	37672.24	1.740
10F	7488.10	45373.42	0.926	42018.44	1.621
9F	7616.94	52990.36	0.867	45942.63	1.517
8F	7664.72	60655.07	0.815	49418.86	1.426
7F	7664.72	68319.79	0.768	52444.27	1.343

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
6F	7664.72	75984.50	0.724	55035.80	1.268
5F	7752.63	83737.13	0.683	57228.65	1.196
4F	7823.23	91560.37	0.645	59015.07	1.128
3F	7823.23	99383.60	0.608	60381.40	1.063
2F	7977.10	107360.70	0.571	61348.97	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8303.13	8303.13	1.690	14031.43	2.957
14F	7323.33	15626.46	1.358	21226.59	2.377
13F	7323.33	22949.79	1.191	27333.59	2.084
12F	7447.43	30397.22	1.079	32793.53	1.888
11F	7488.10	37885.32	0.994	37672.24	1.740
10F	7488.10	45373.42	0.926	42018.44	1.621
9F	7616.94	52990.36	0.867	45942.63	1.517
8F	7664.72	60655.07	0.815	49418.86	1.426
7F	7664.72	68319.79	0.768	52444.27	1.343
6F	7664.72	75984.50	0.724	55035.80	1.268
5F	7752.63	83737.13	0.683	57228.65	1.196
4F	7823.23	91560.37	0.645	59015.07	1.128
3F	7823.23	99383.60	0.608	60381.40	1.063
2F	7977.10	107360.70	0.571	61348.97	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
15F		14031.43
	14031.43	
14F		7195.16
	21226.59	
13F		6106.99
	27333.59	
12F		5459.94
	32793.53	
11F		4878.71
	37672.24	
10F		4346.20
	42018.44	
9F		3924.20
	45942.63	
8F		3476.23
	49418.86	
7F		3025.42
	52444.27	
6F		2591.52
	55035.80	
5F		2192.86
	57228.65	
4F		1786.41
	59015.07	
3F		1366.33
	60381.40	
2F		967.57
	61348.97	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
15F		14031.43
	14031.43	
14F		7195.16
	21226.59	
13F		6106.99
	27333.59	
12F		5459.94
	32793.53	
11F		4878.71
	37672.24	
10F		4346.20
	42018.44	
9F		3924.20
	45942.63	
8F		3476.23
	49418.86	
7F		3025.42
	52444.27	
6F		2591.52
	55035.80	
5F		2192.86
	57228.65	
4F		1786.41
	59015.07	
3F		1366.33
	60381.40	
2F		967.57
	61348.97	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
15F		14031.43
	14031.43	
14F		7195.16
	21226.59	
13F		6106.99
	27333.59	
12F		5459.94
	32793.53	
11F		4878.71
	37672.24	
10F		4346.20
	42018.44	
9F		3924.20
	45942.63	
8F		3476.23
	49418.86	
7F		3025.42
	52444.27	
6F		2591.52
	55035.80	
5F		2192.86
	57228.65	
4F		1786.41
	59015.07	
3F		1366.33
	60381.40	
2F		967.57
	61348.97	
1F		0.00


Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
15F		14031.43
	14031.43	
14F		7195.16
	21226.59	
13F		6106.99
	27333.59	
12F		5459.94
	32793.53	
11F		4878.71
	37672.24	
10F		4346.20
	42018.44	
9F		3924.20
	45942.63	
8F		3476.23
	49418.86	
7F		3025.42
	52444.27	
6F		2591.52
	55035.80	
5F		2192.86
	57228.65	
4F		1786.41
	59015.07	
3F		1366.33
	60381.40	
2F		967.57
	61348.97	
1F		0.00


U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

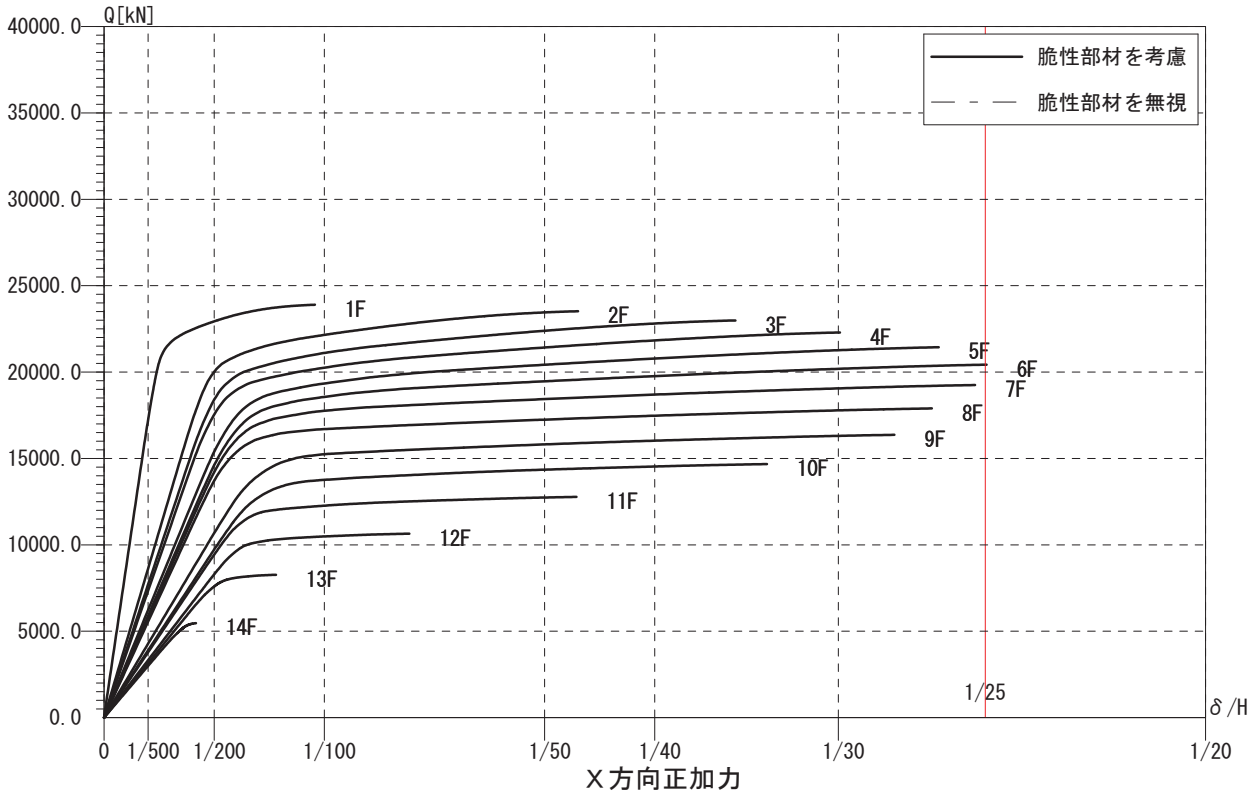


X方向正加力

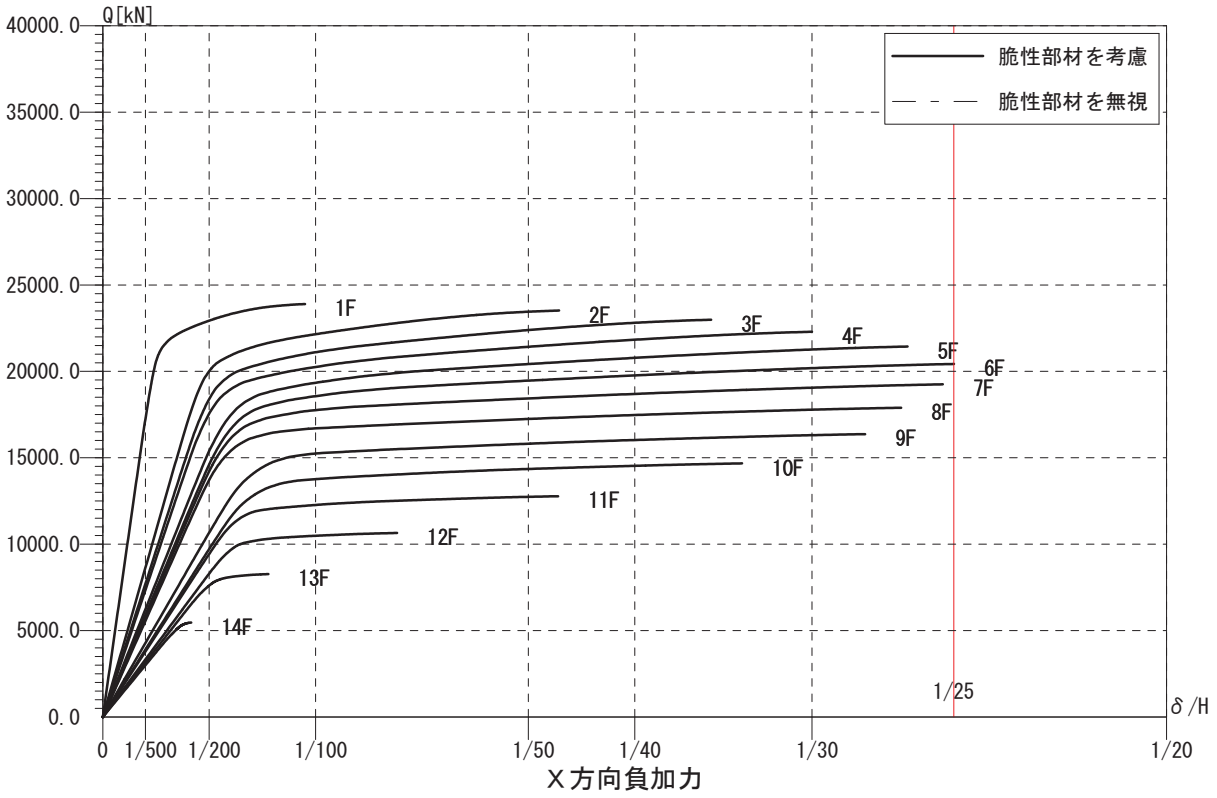

X方向負加力

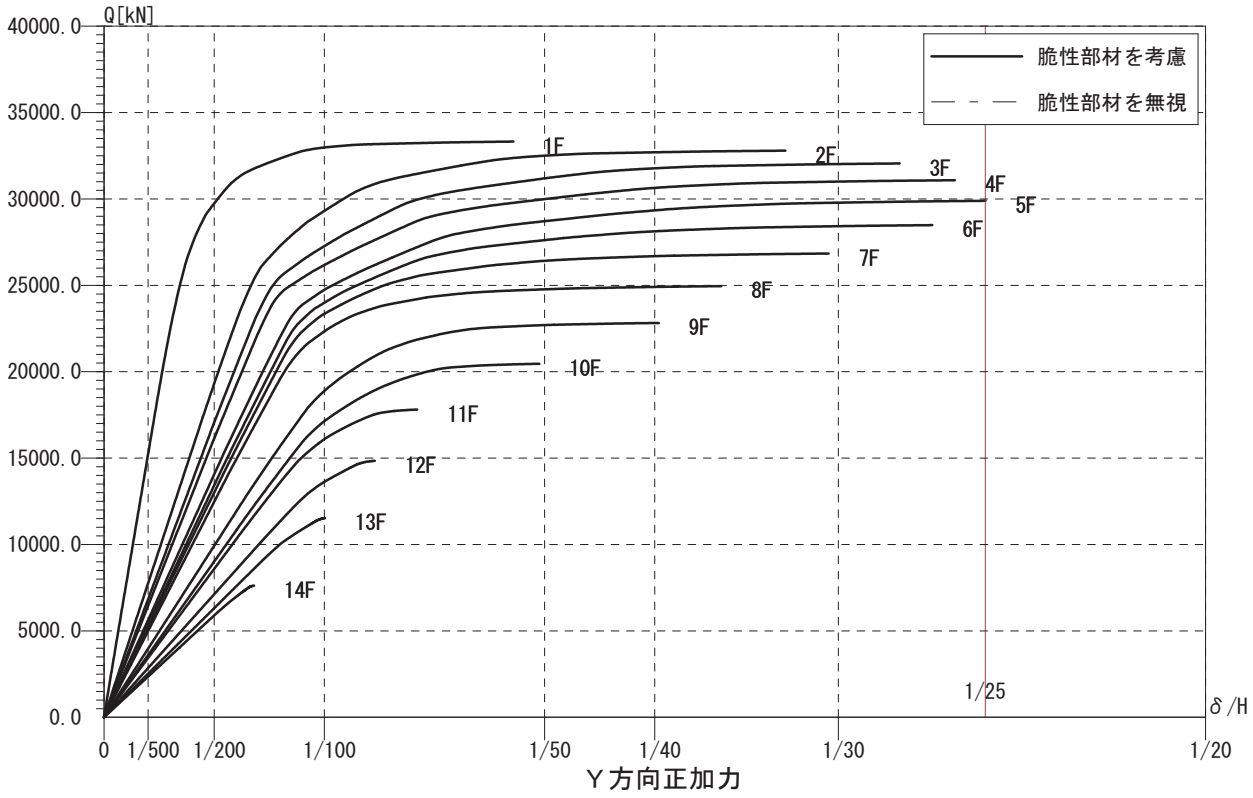


Ｙ方向正加力

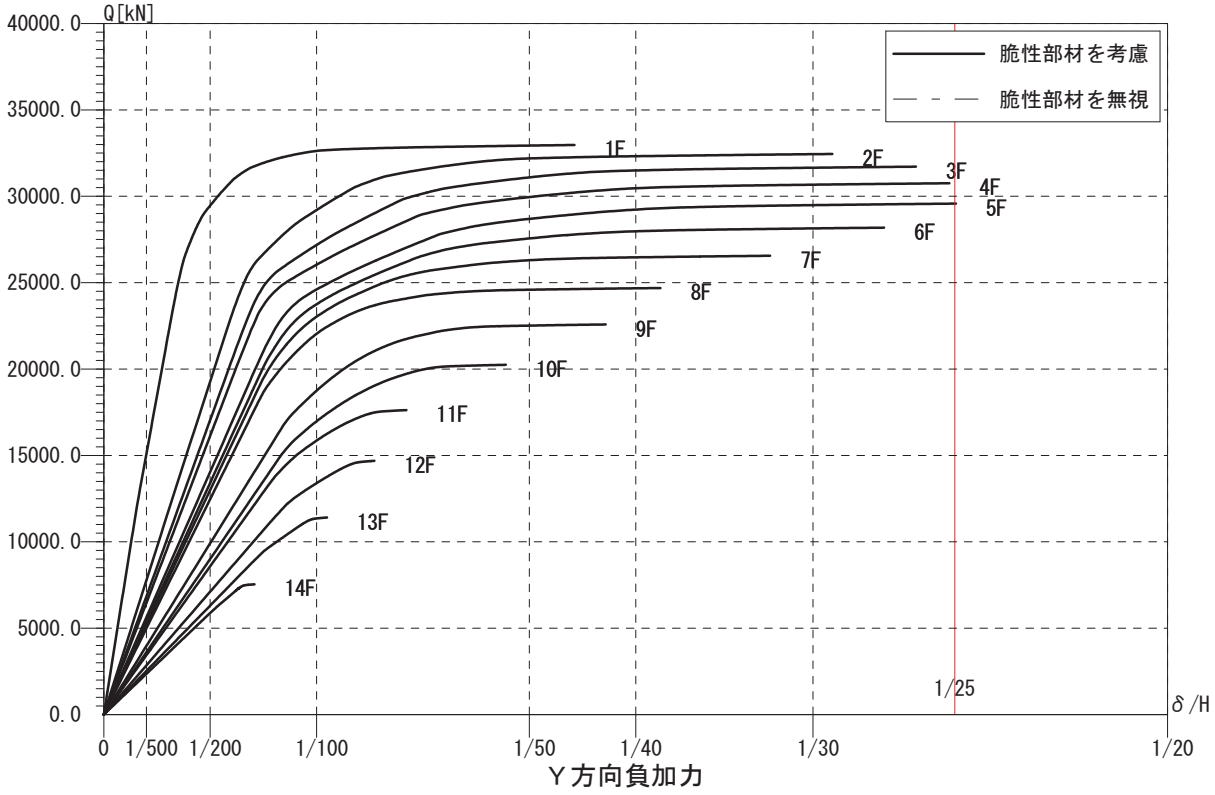

Ｙ方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

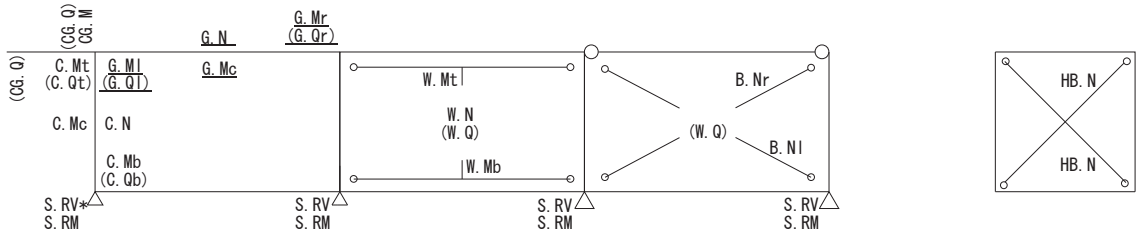

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)


W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)


※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合


水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

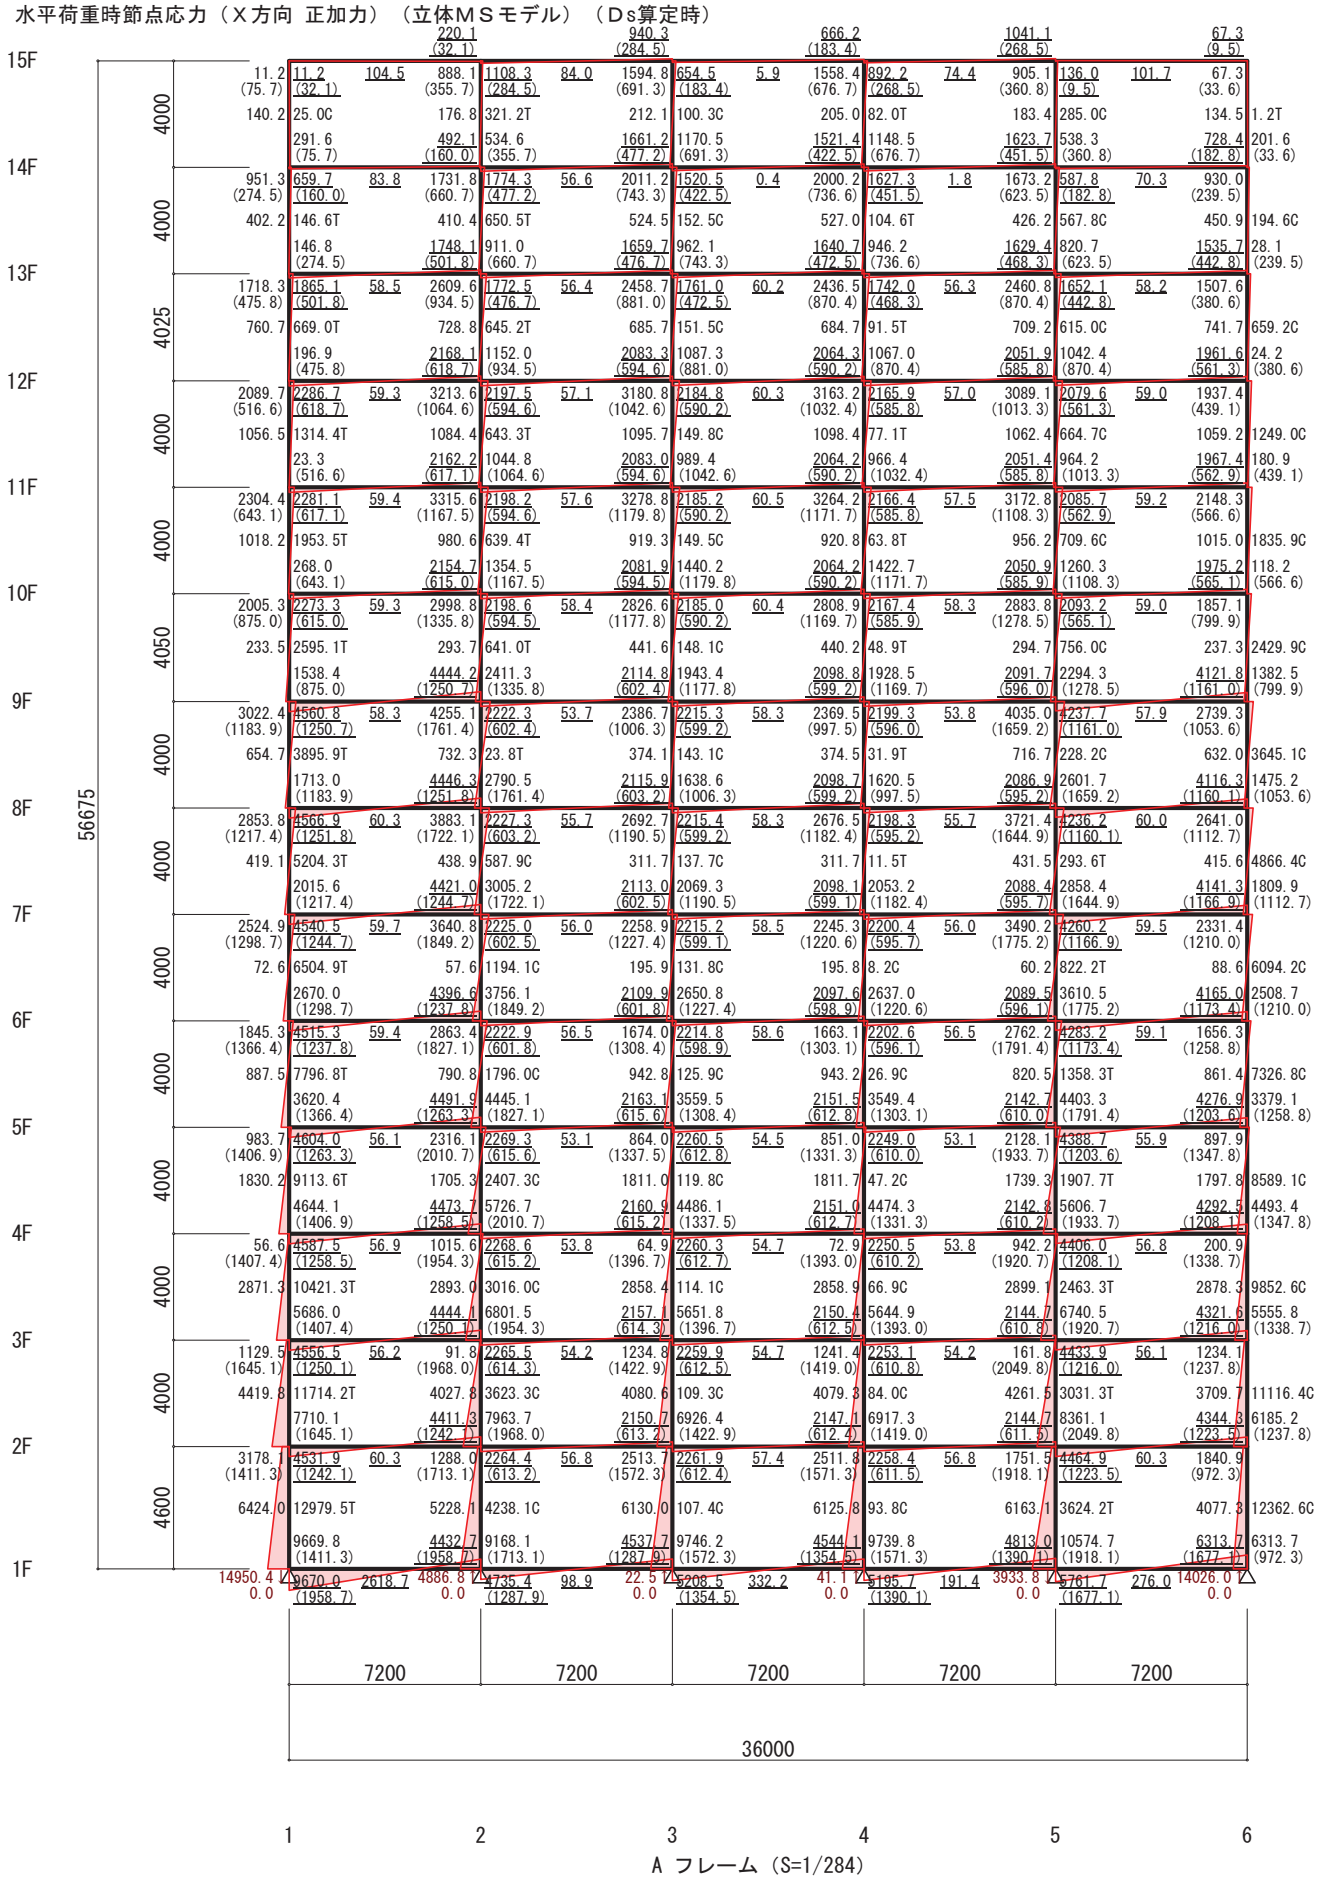


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

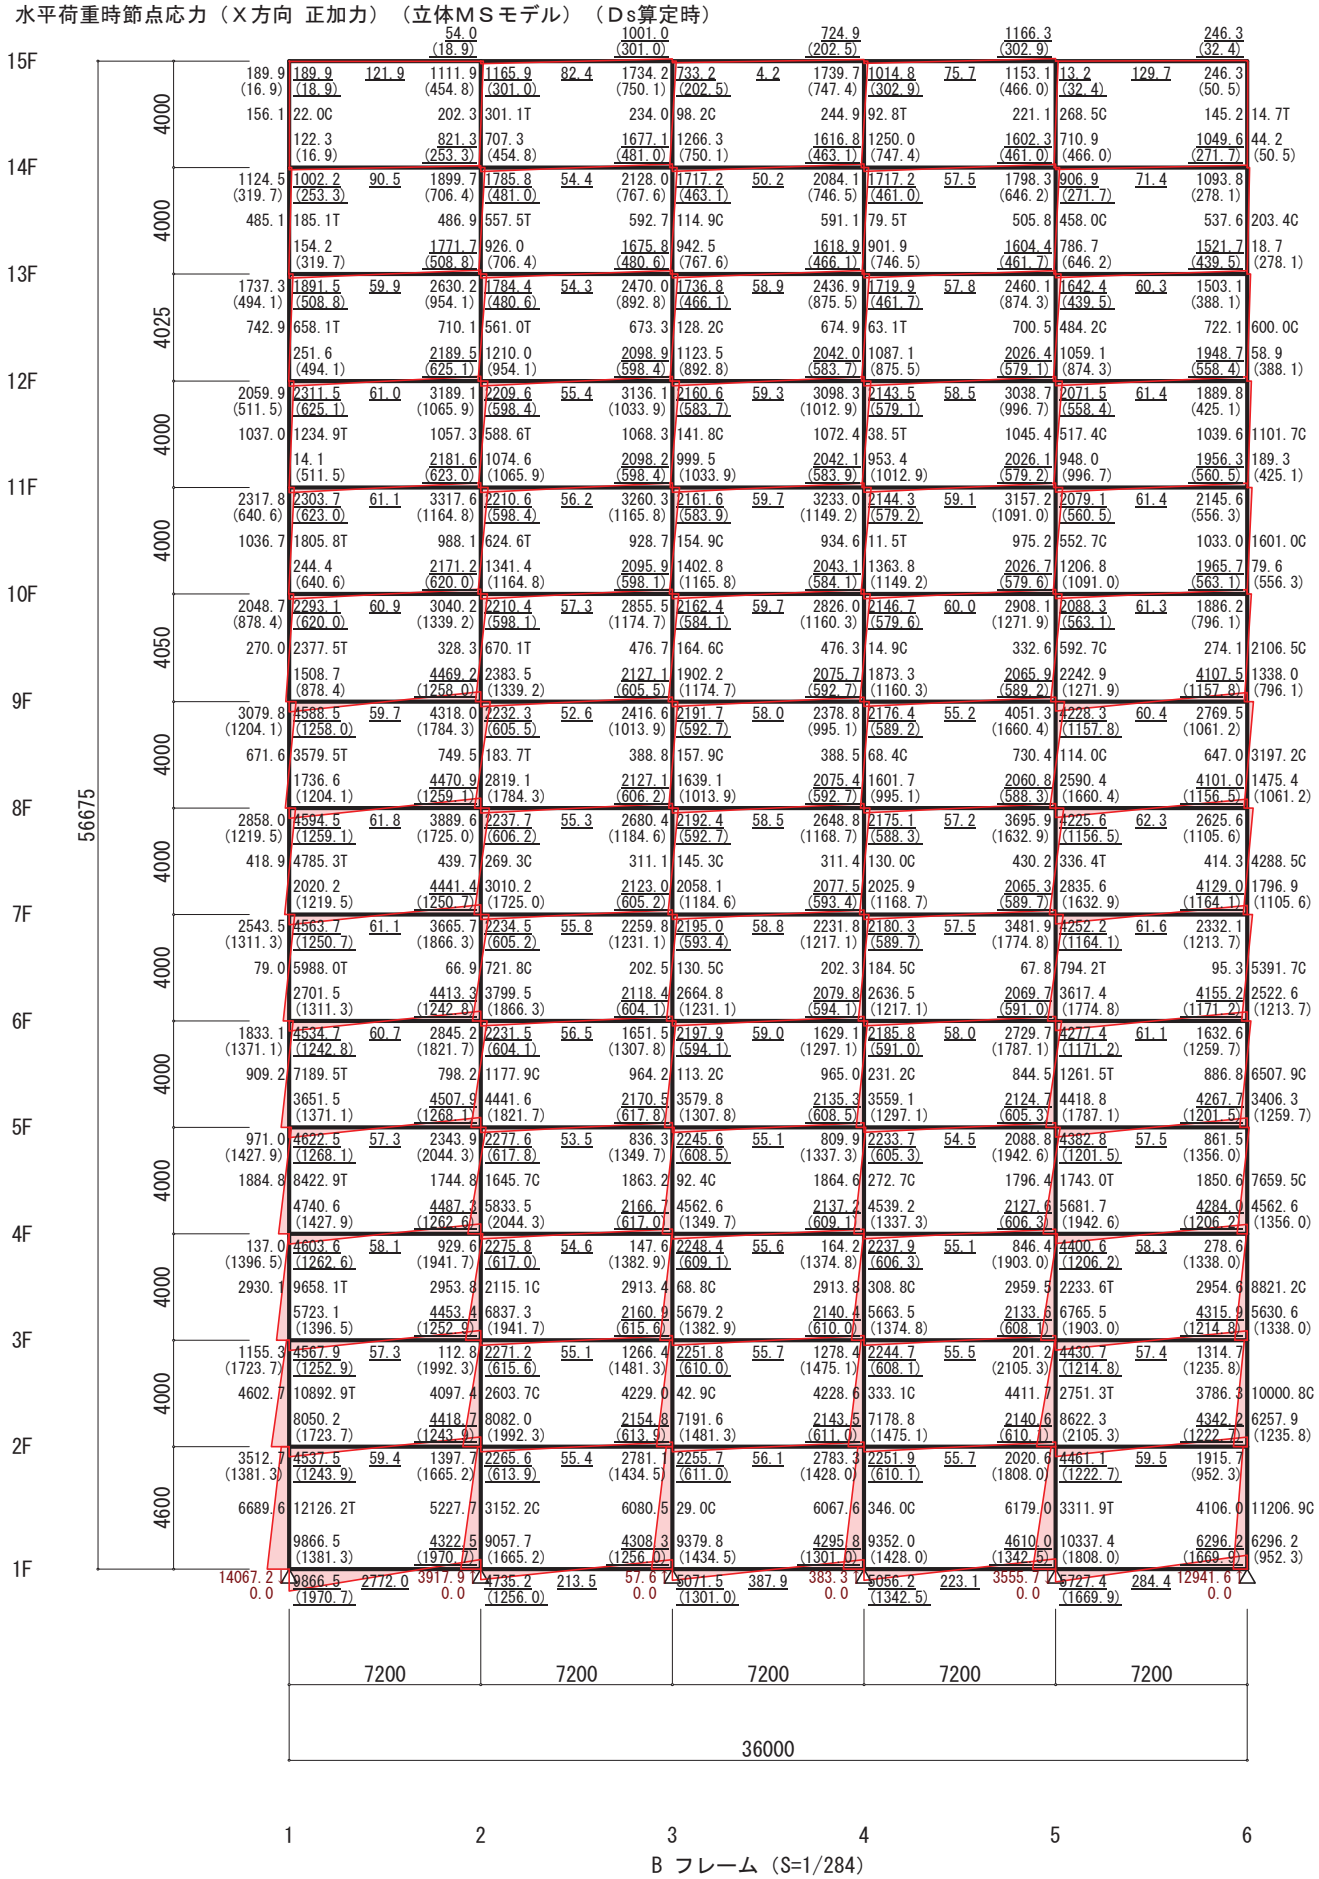


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

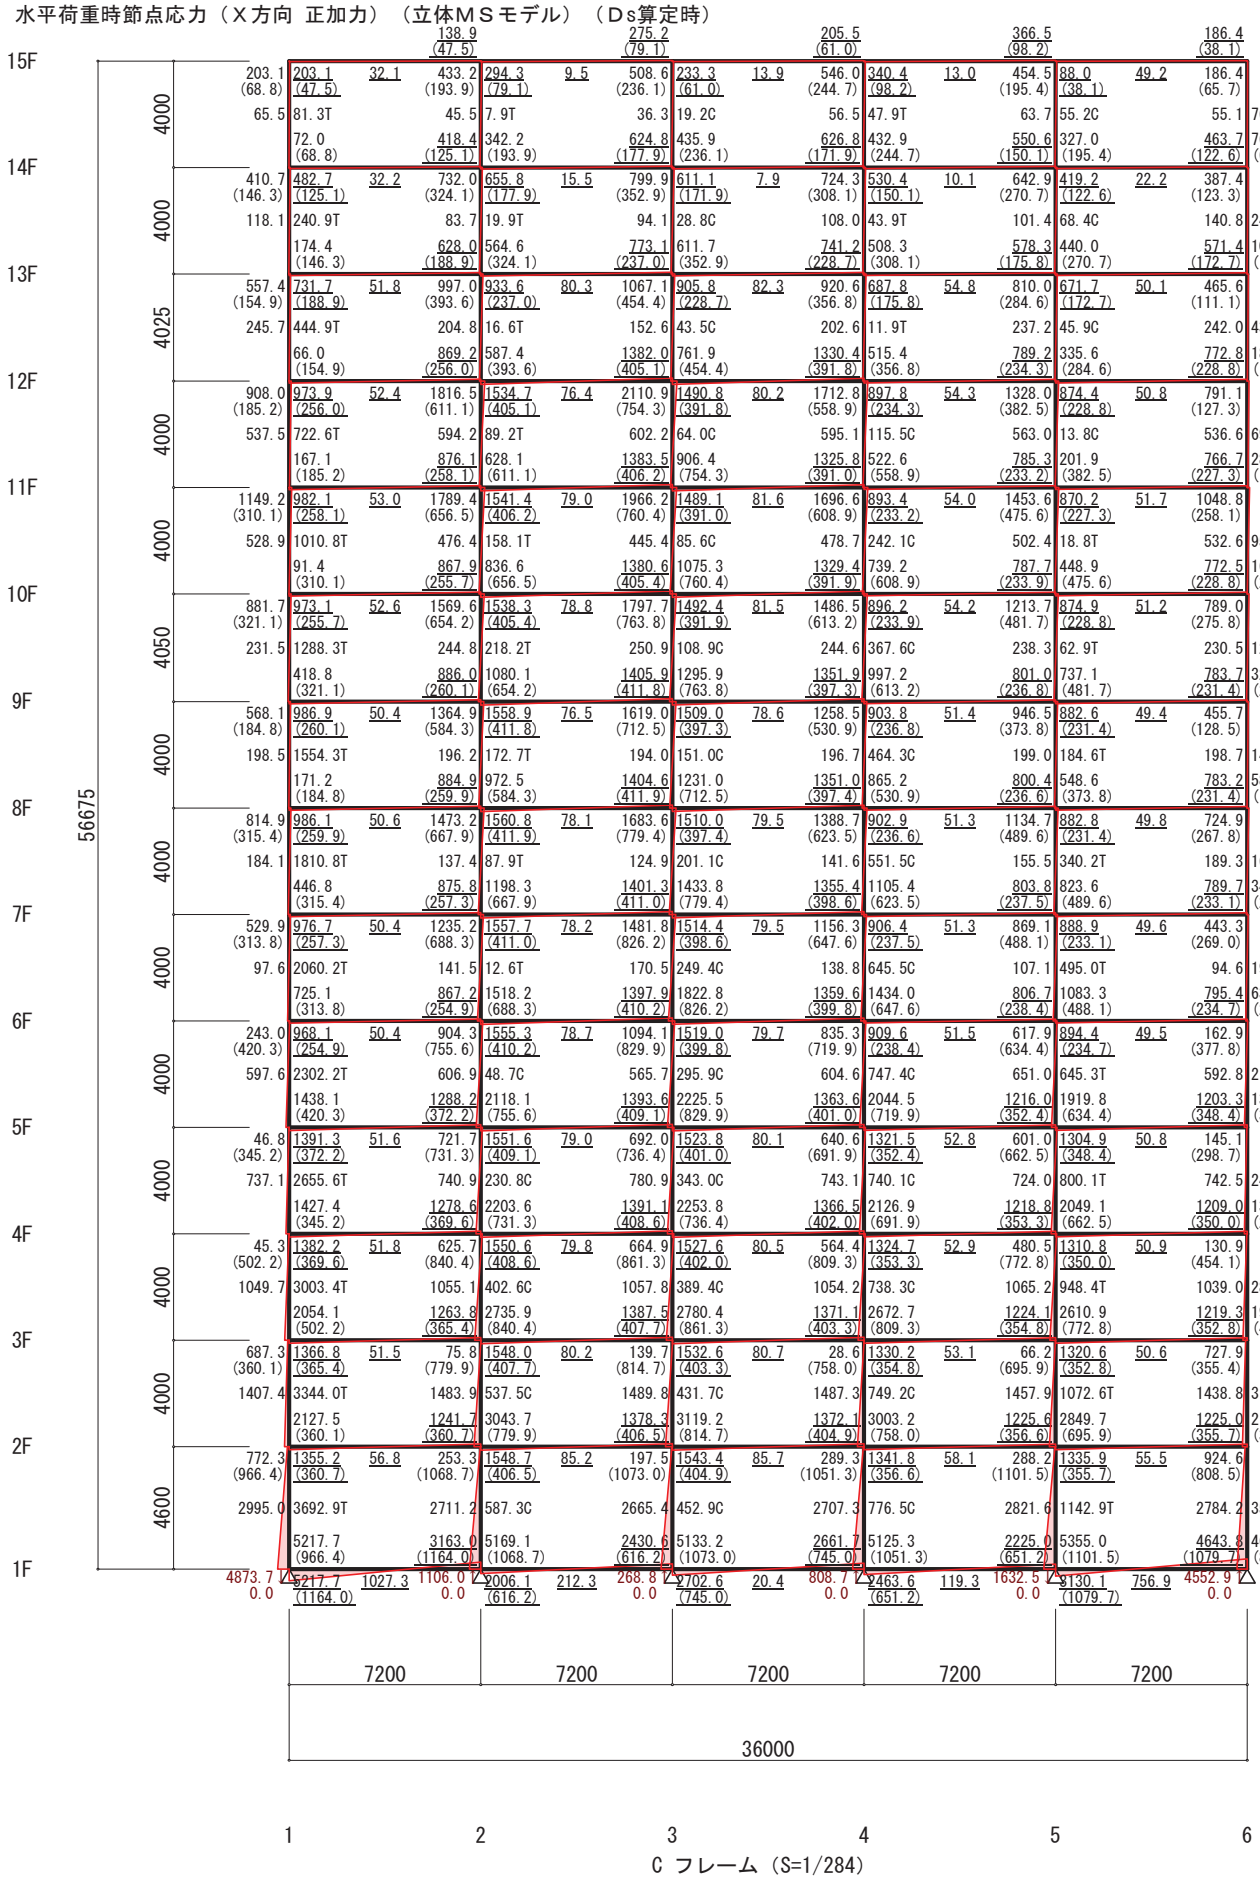


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

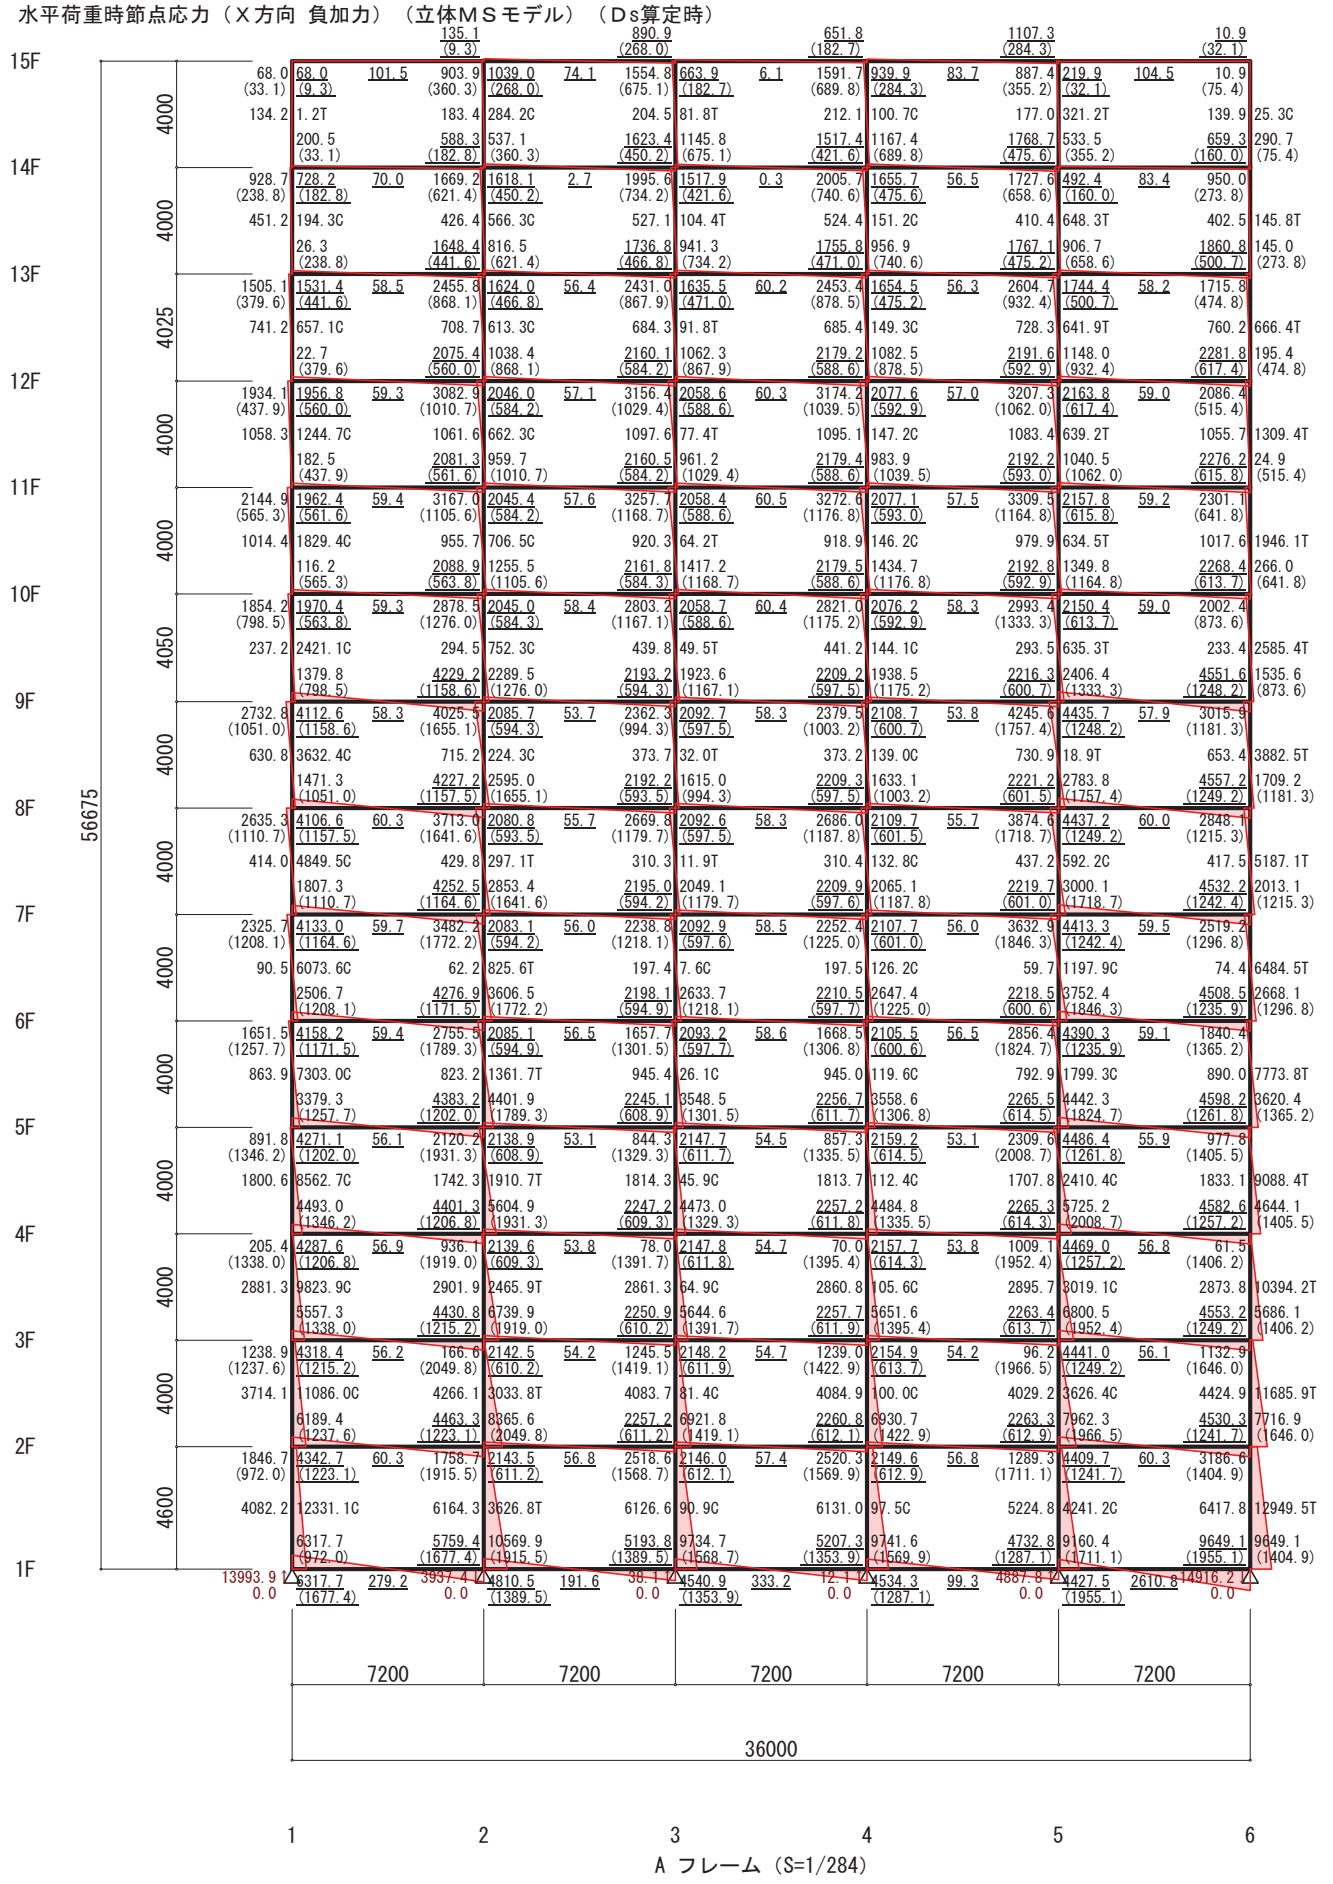


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

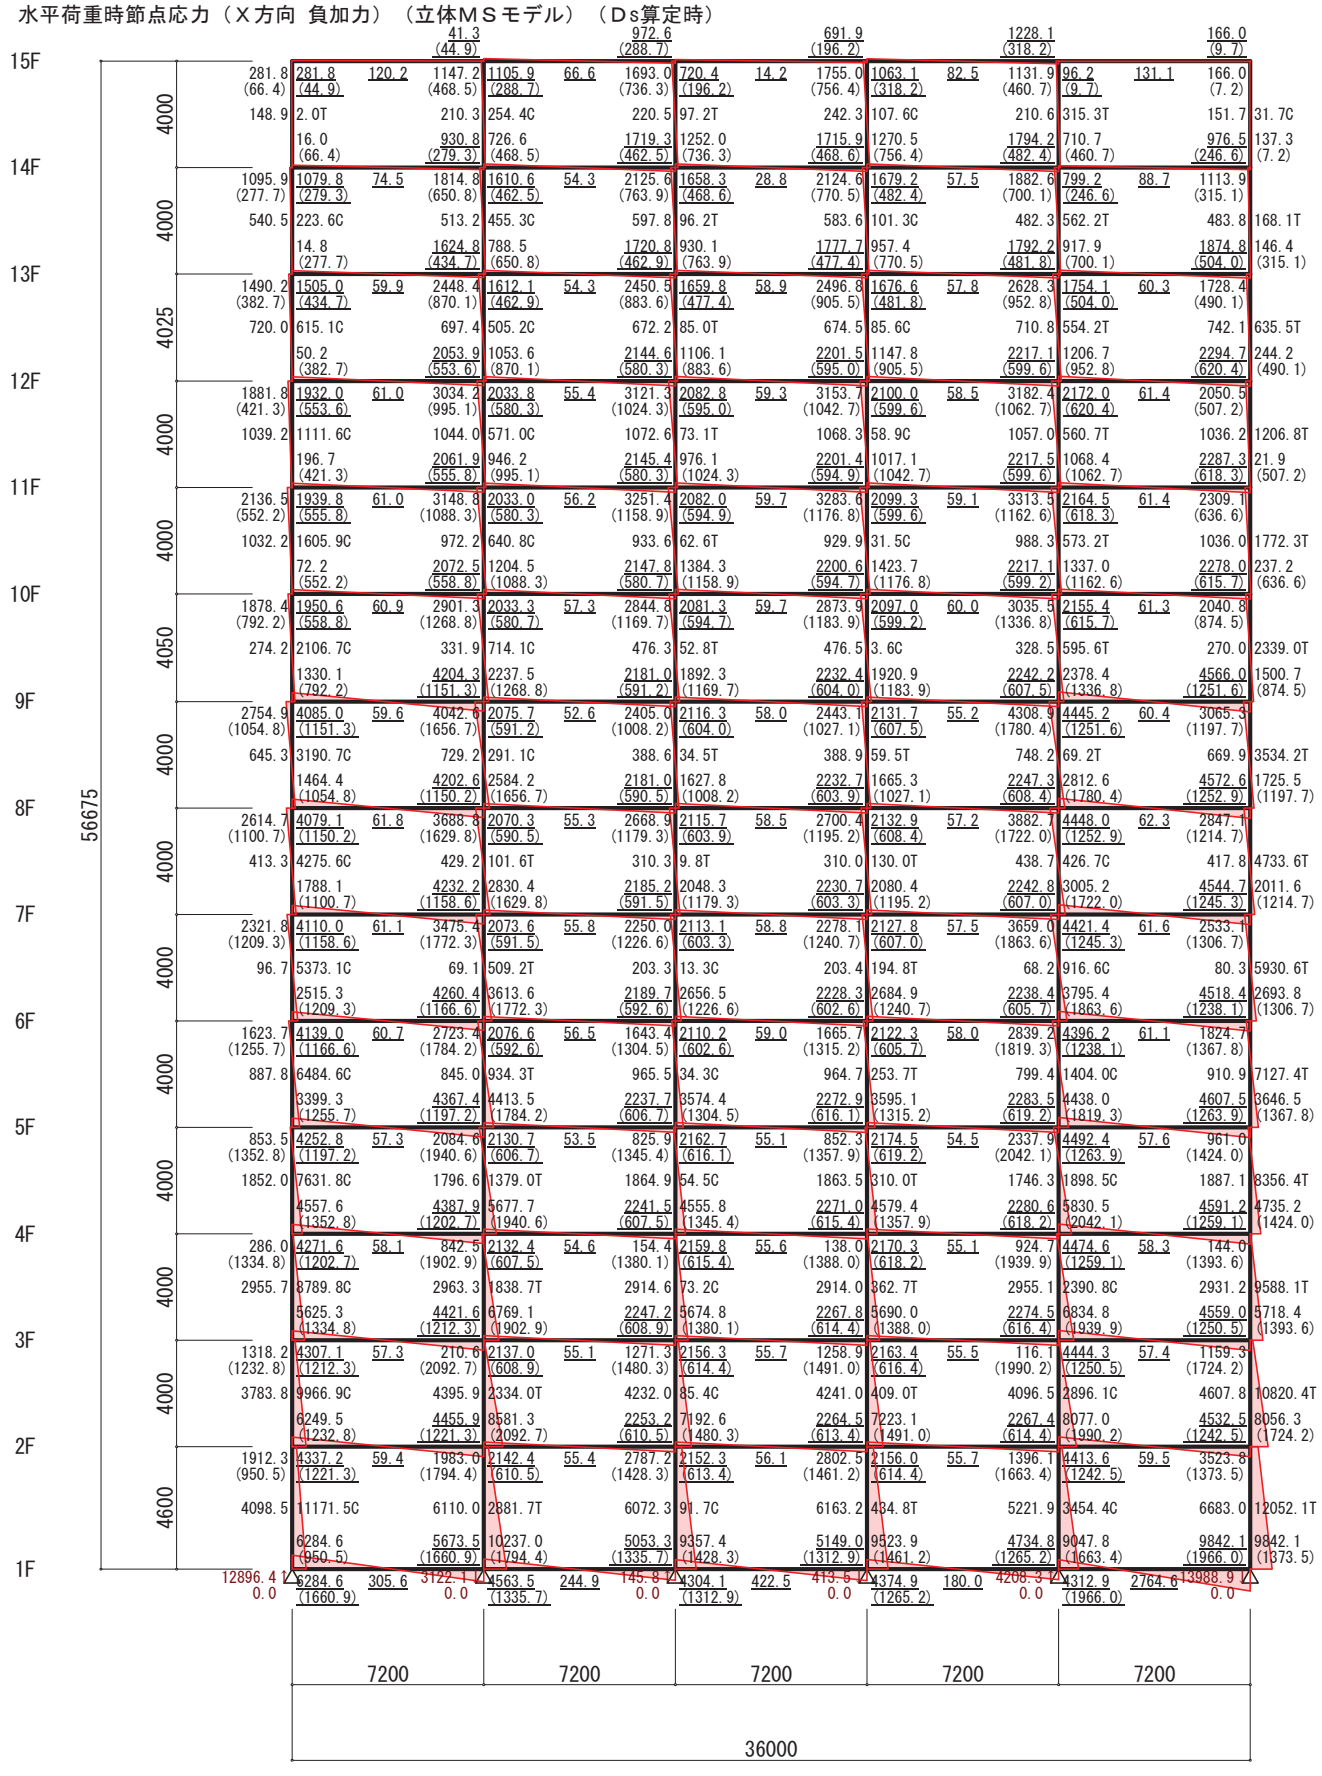

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

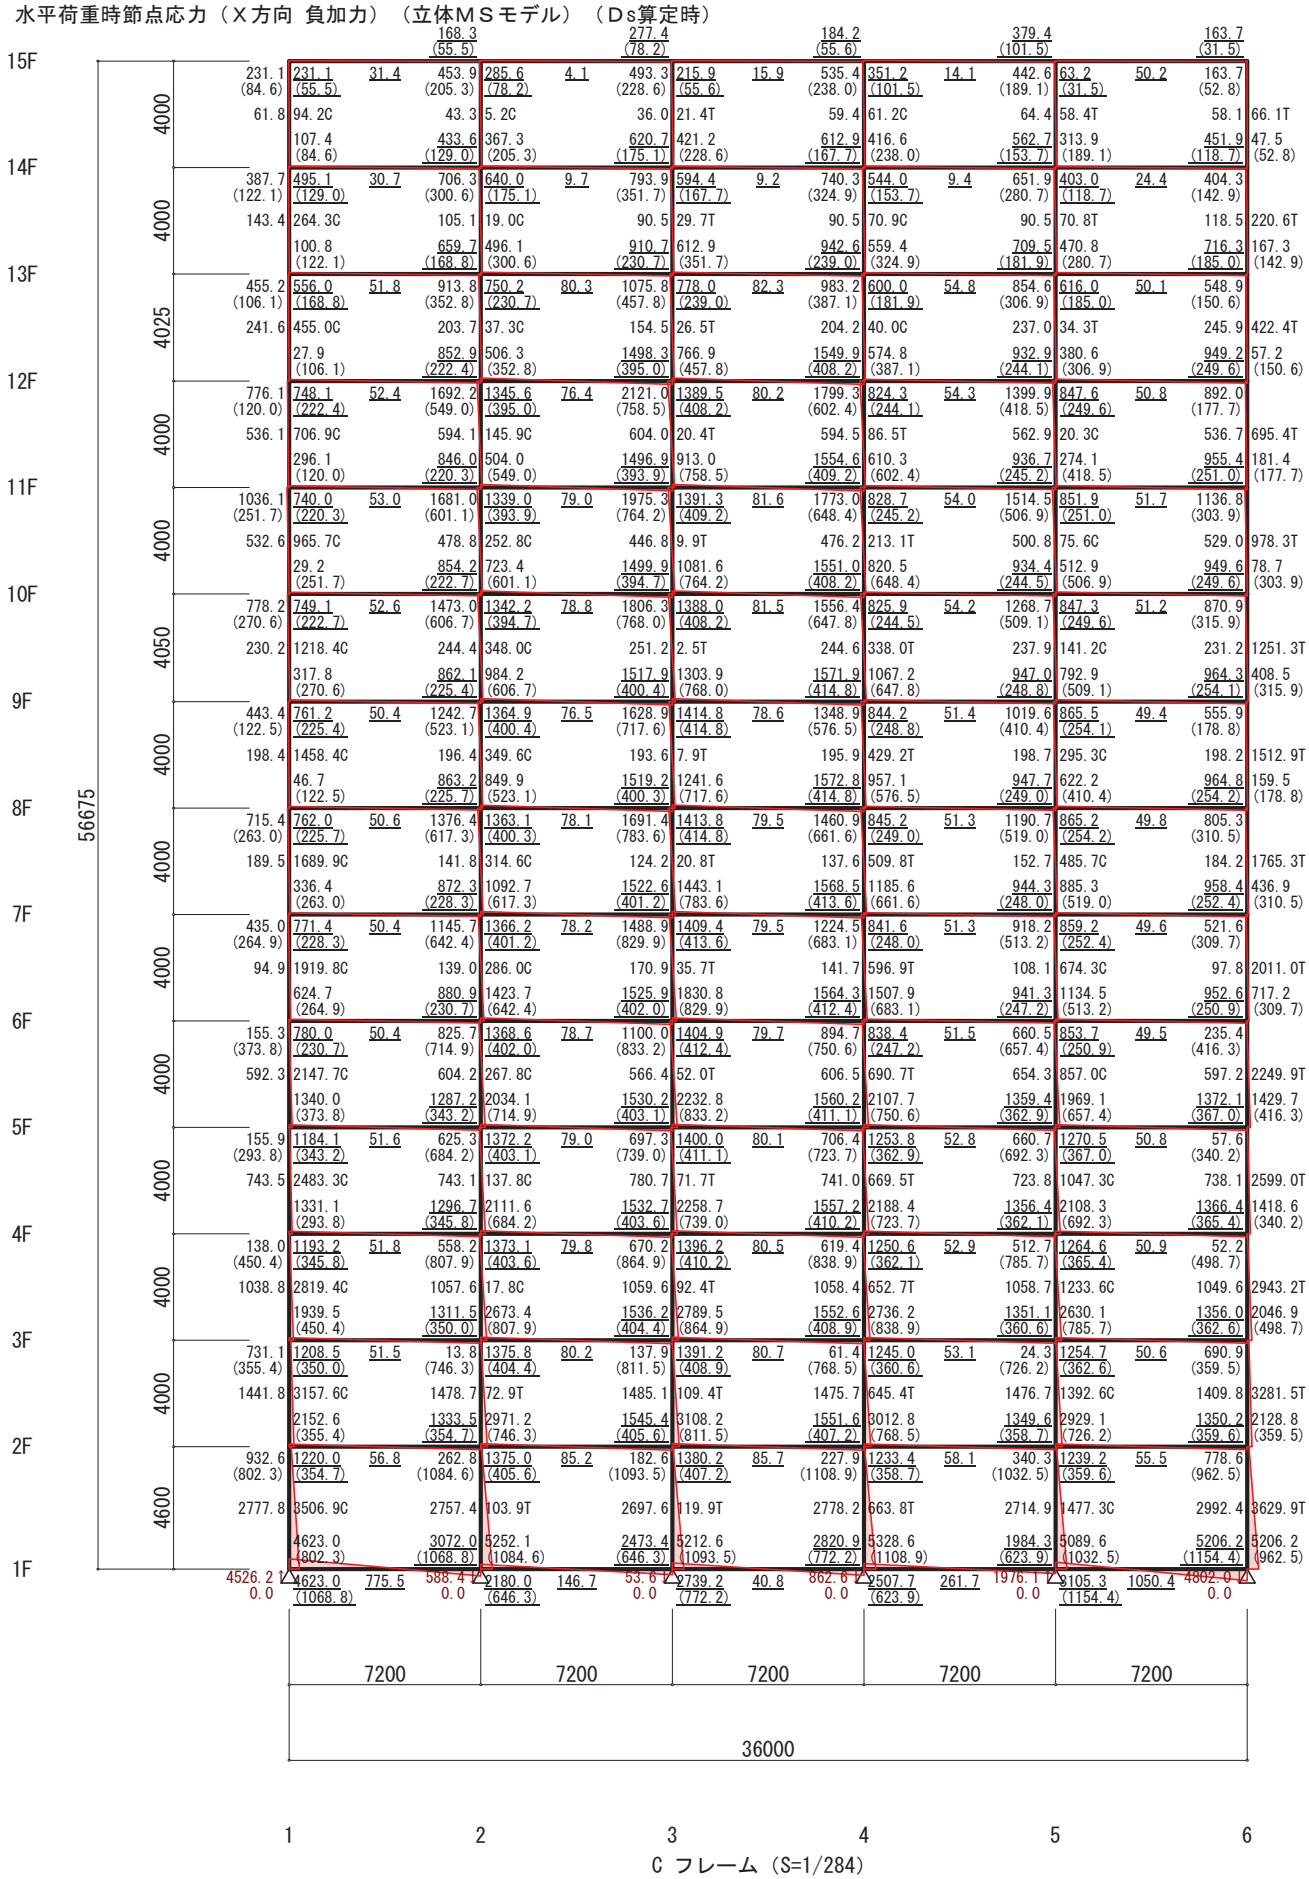


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

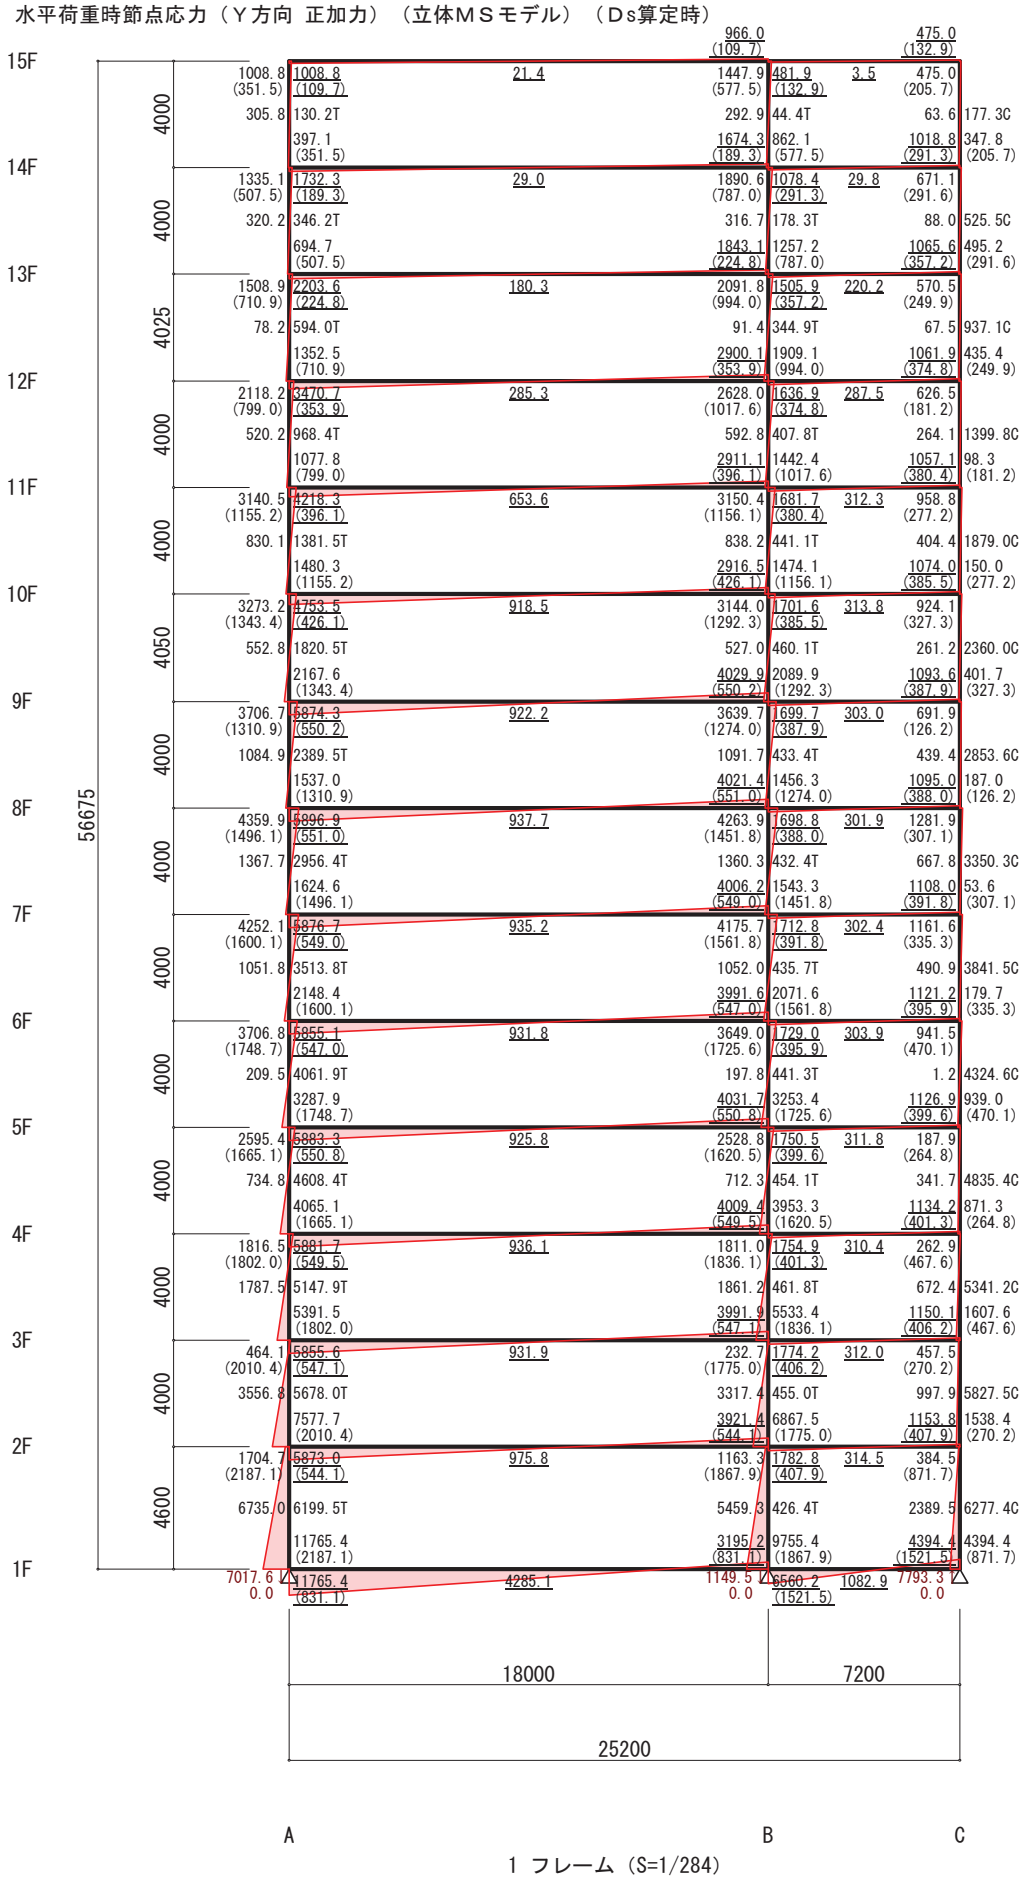


1 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

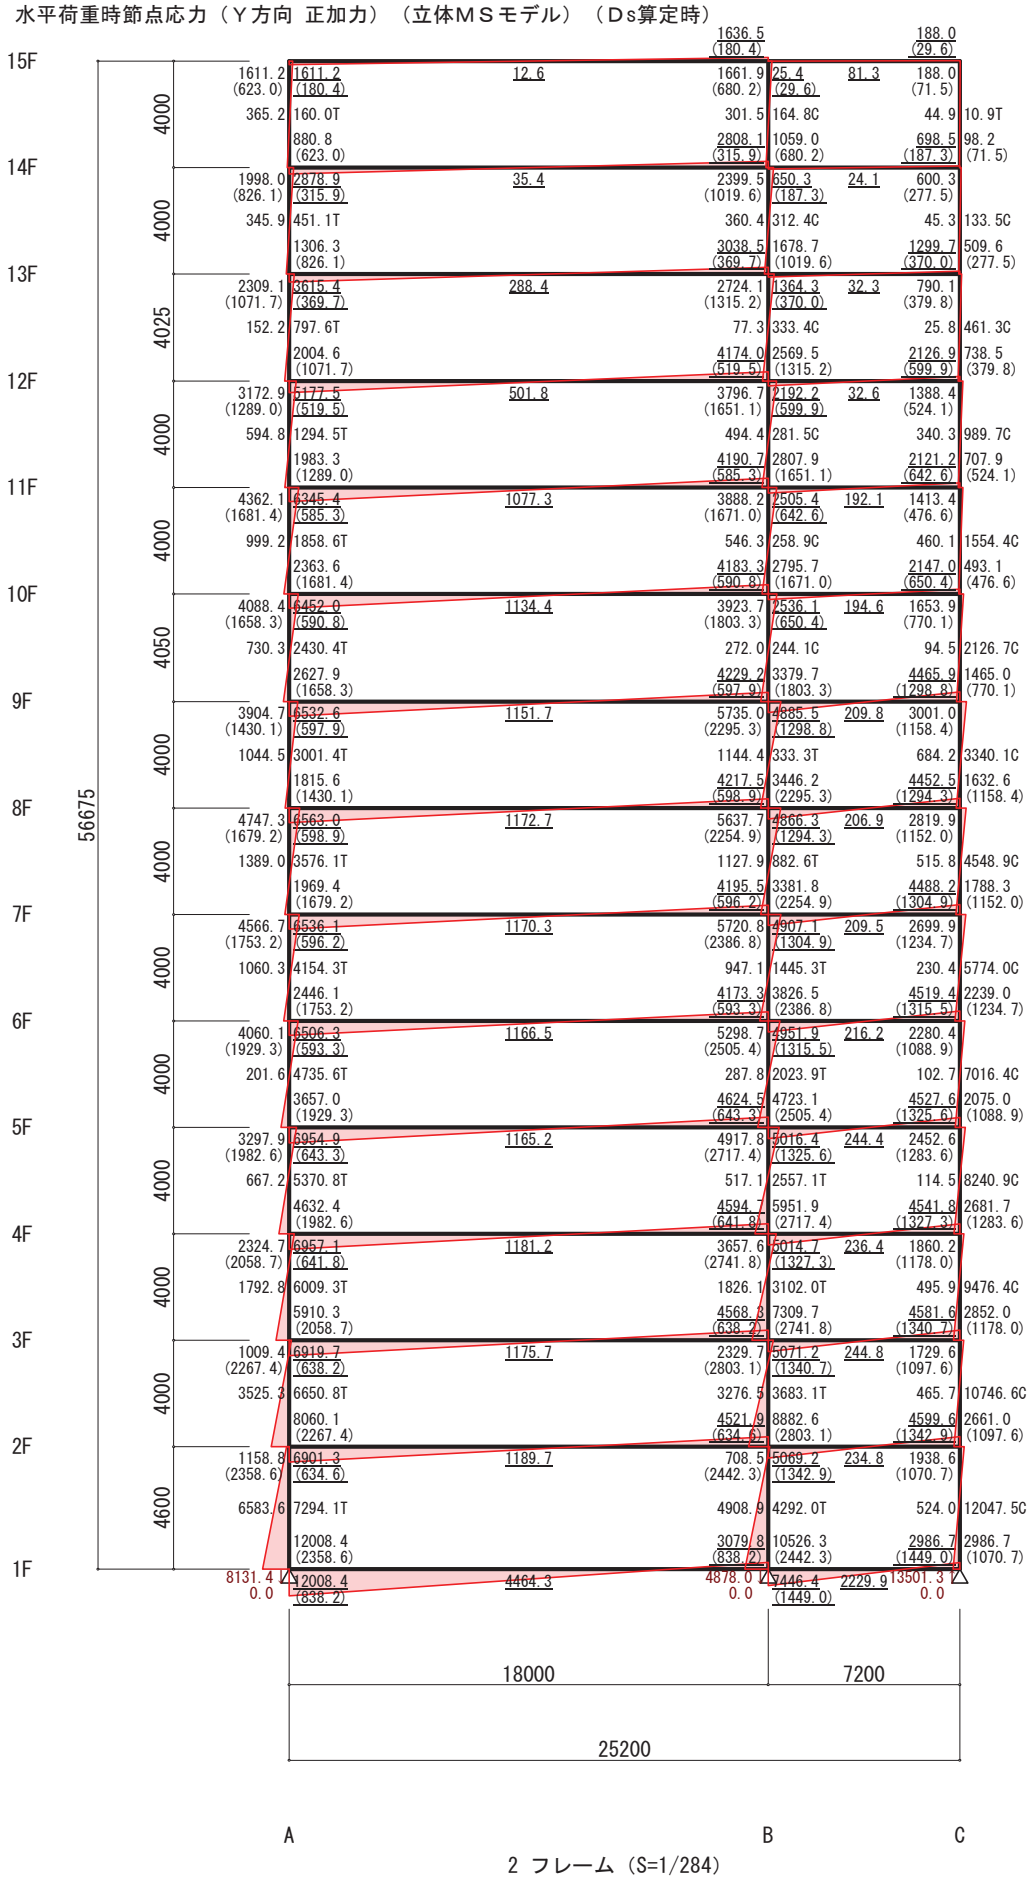


2 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

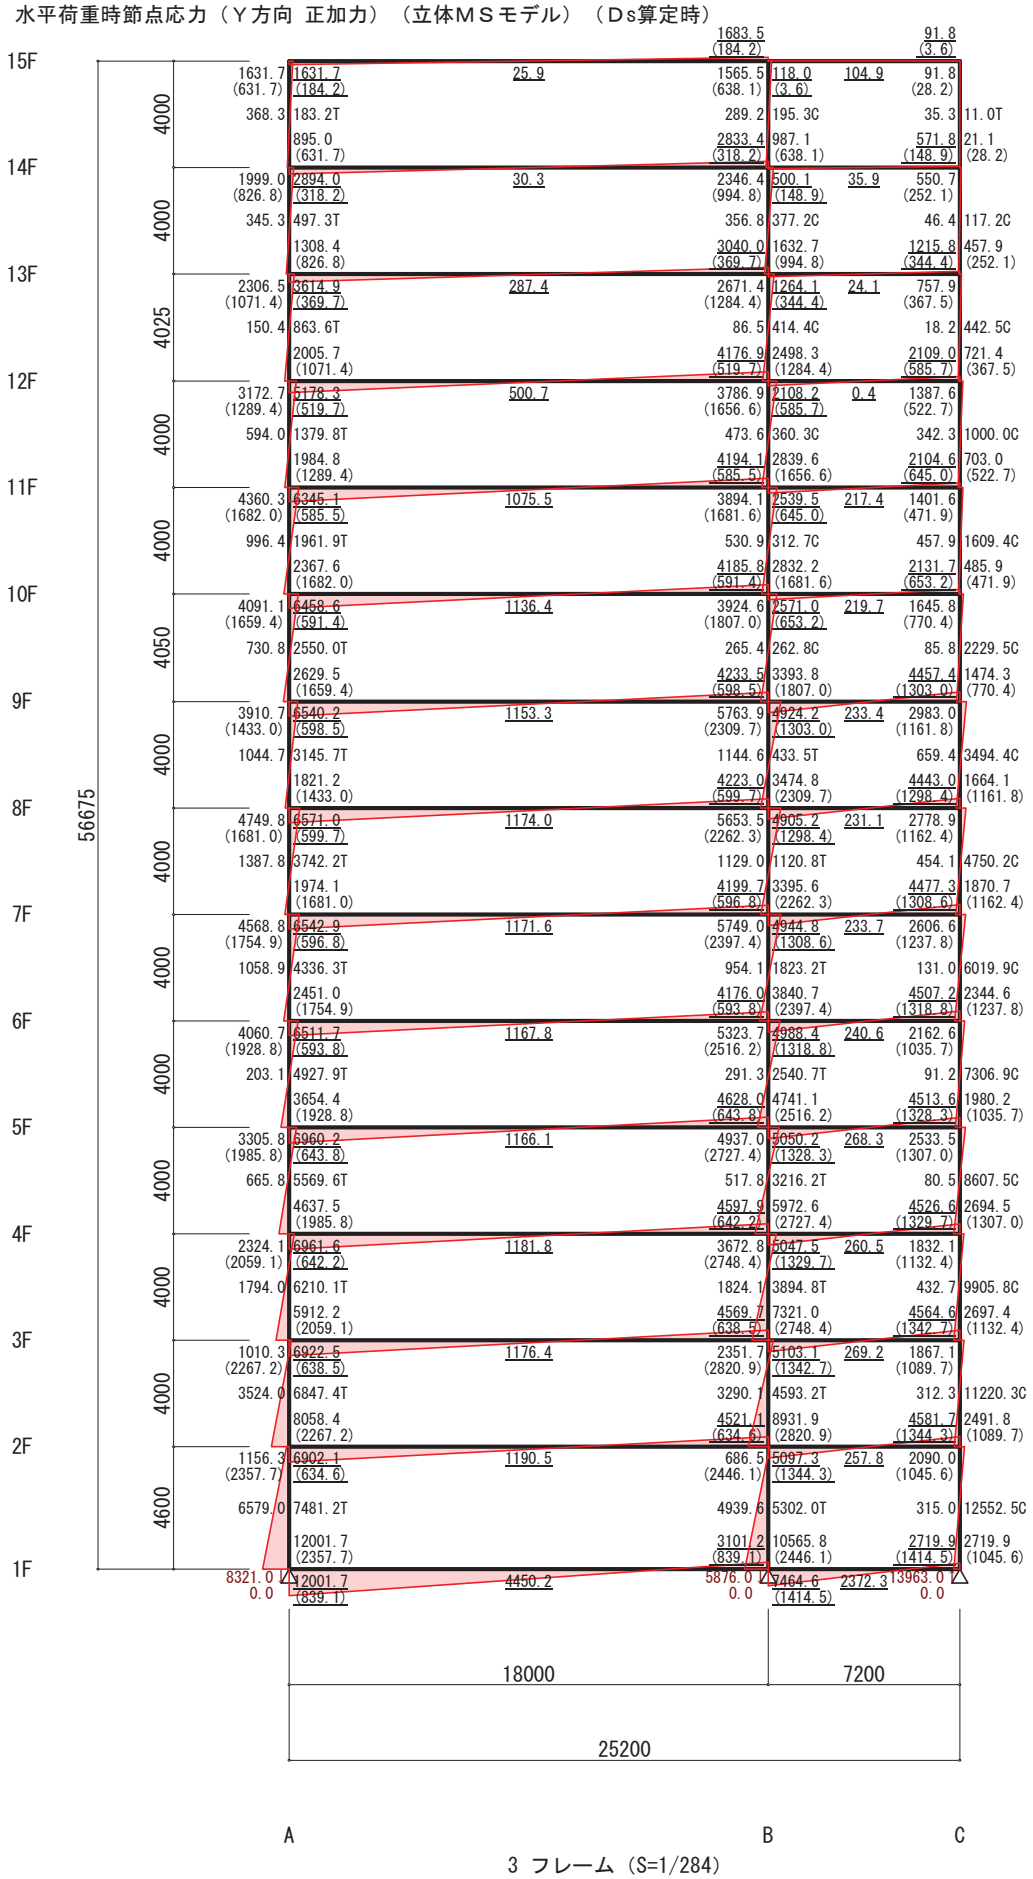


3 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

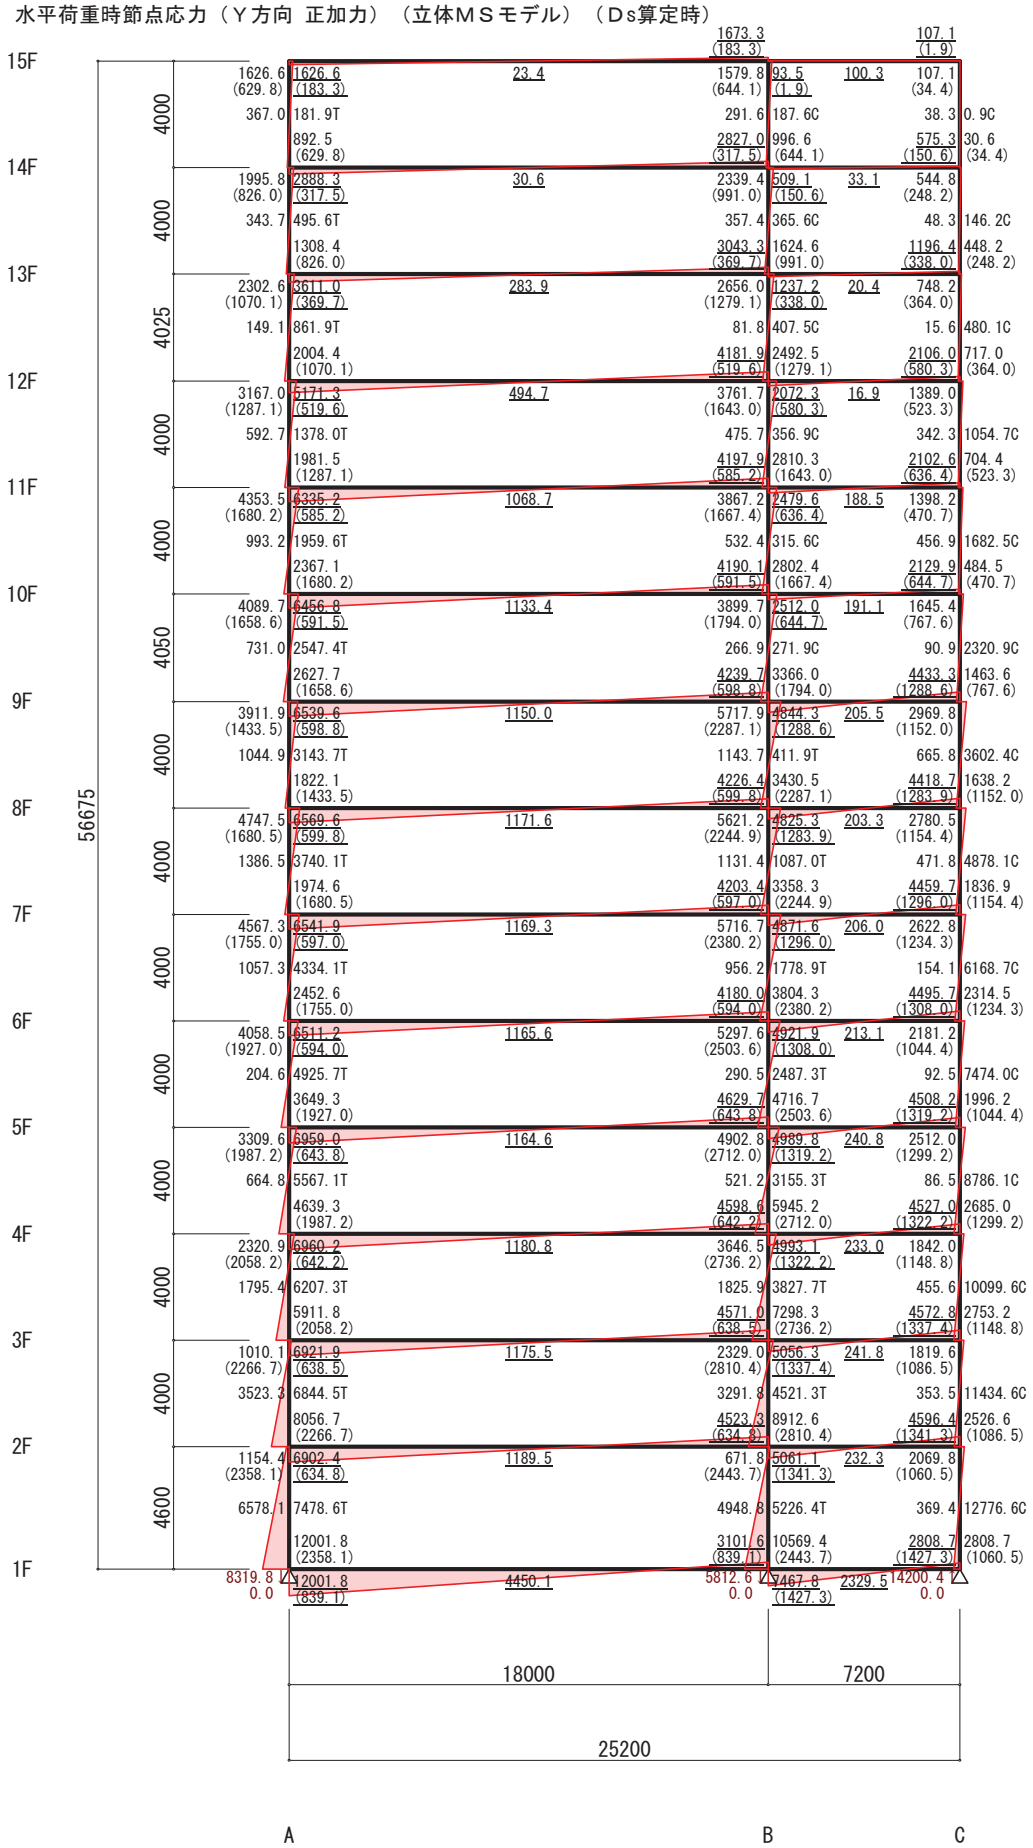


4 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

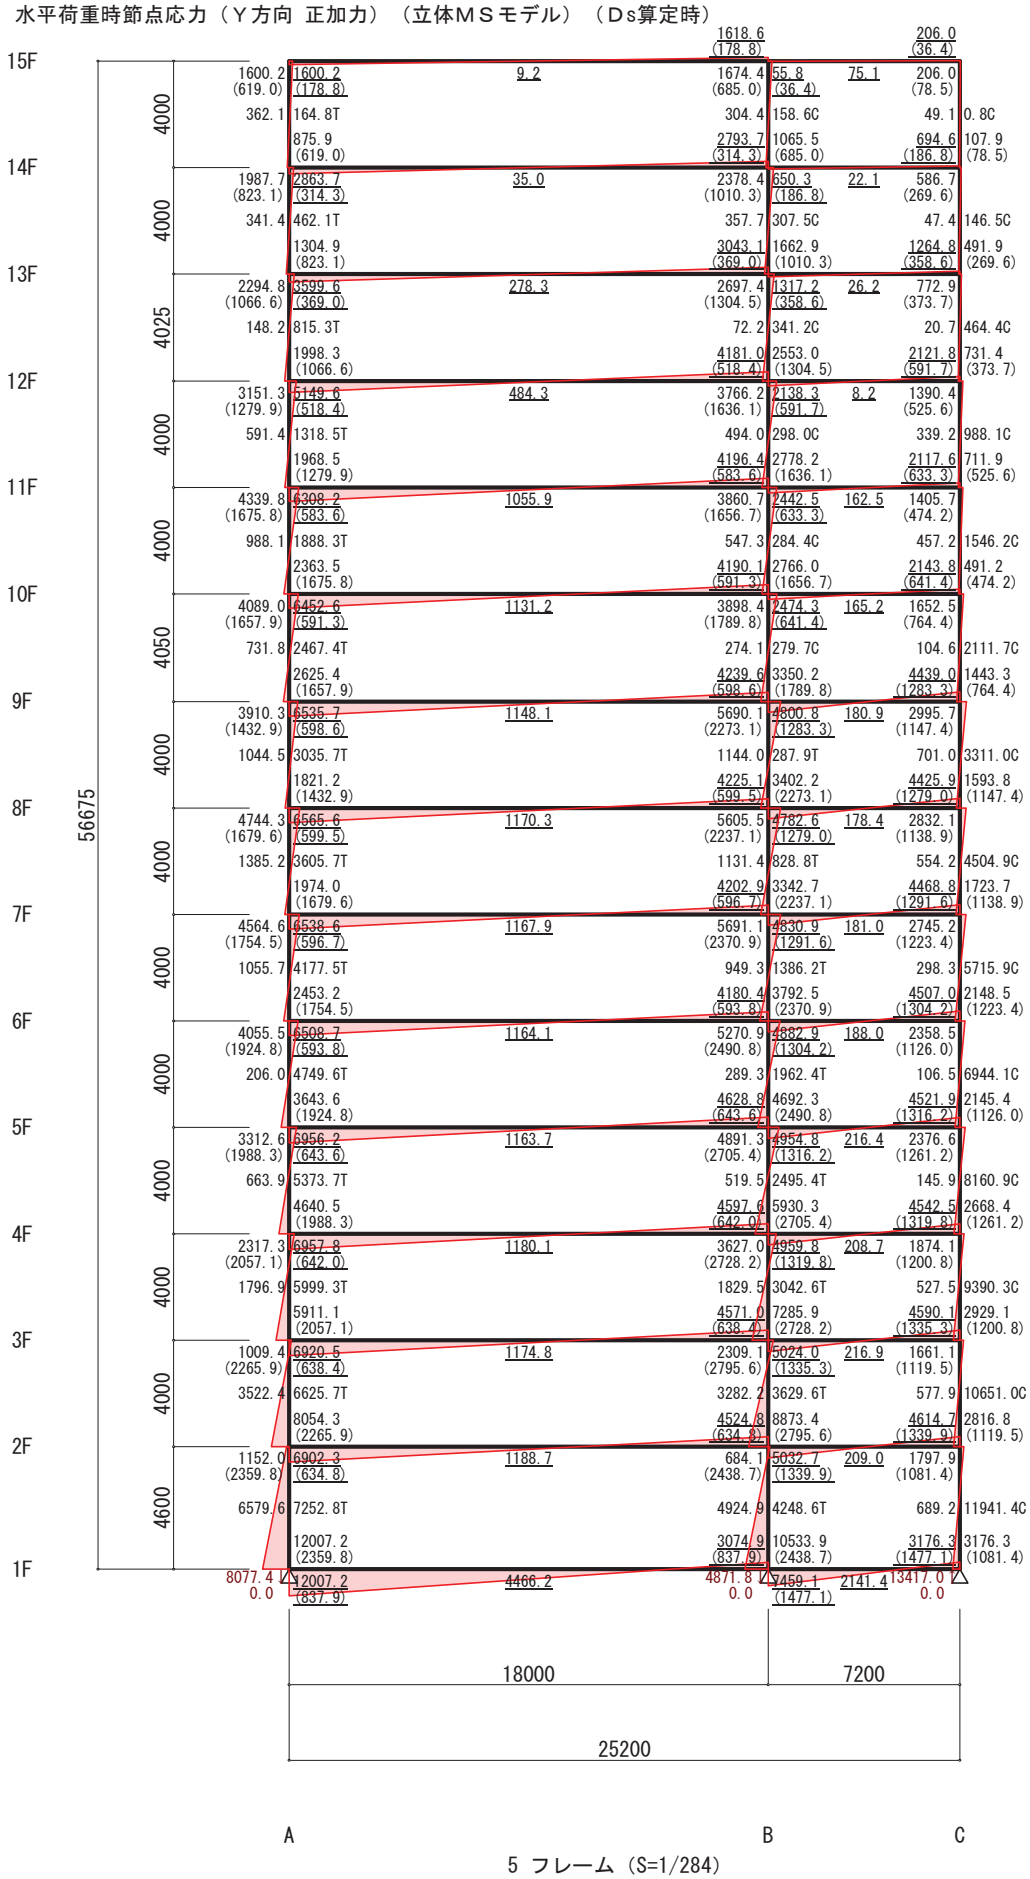


5 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

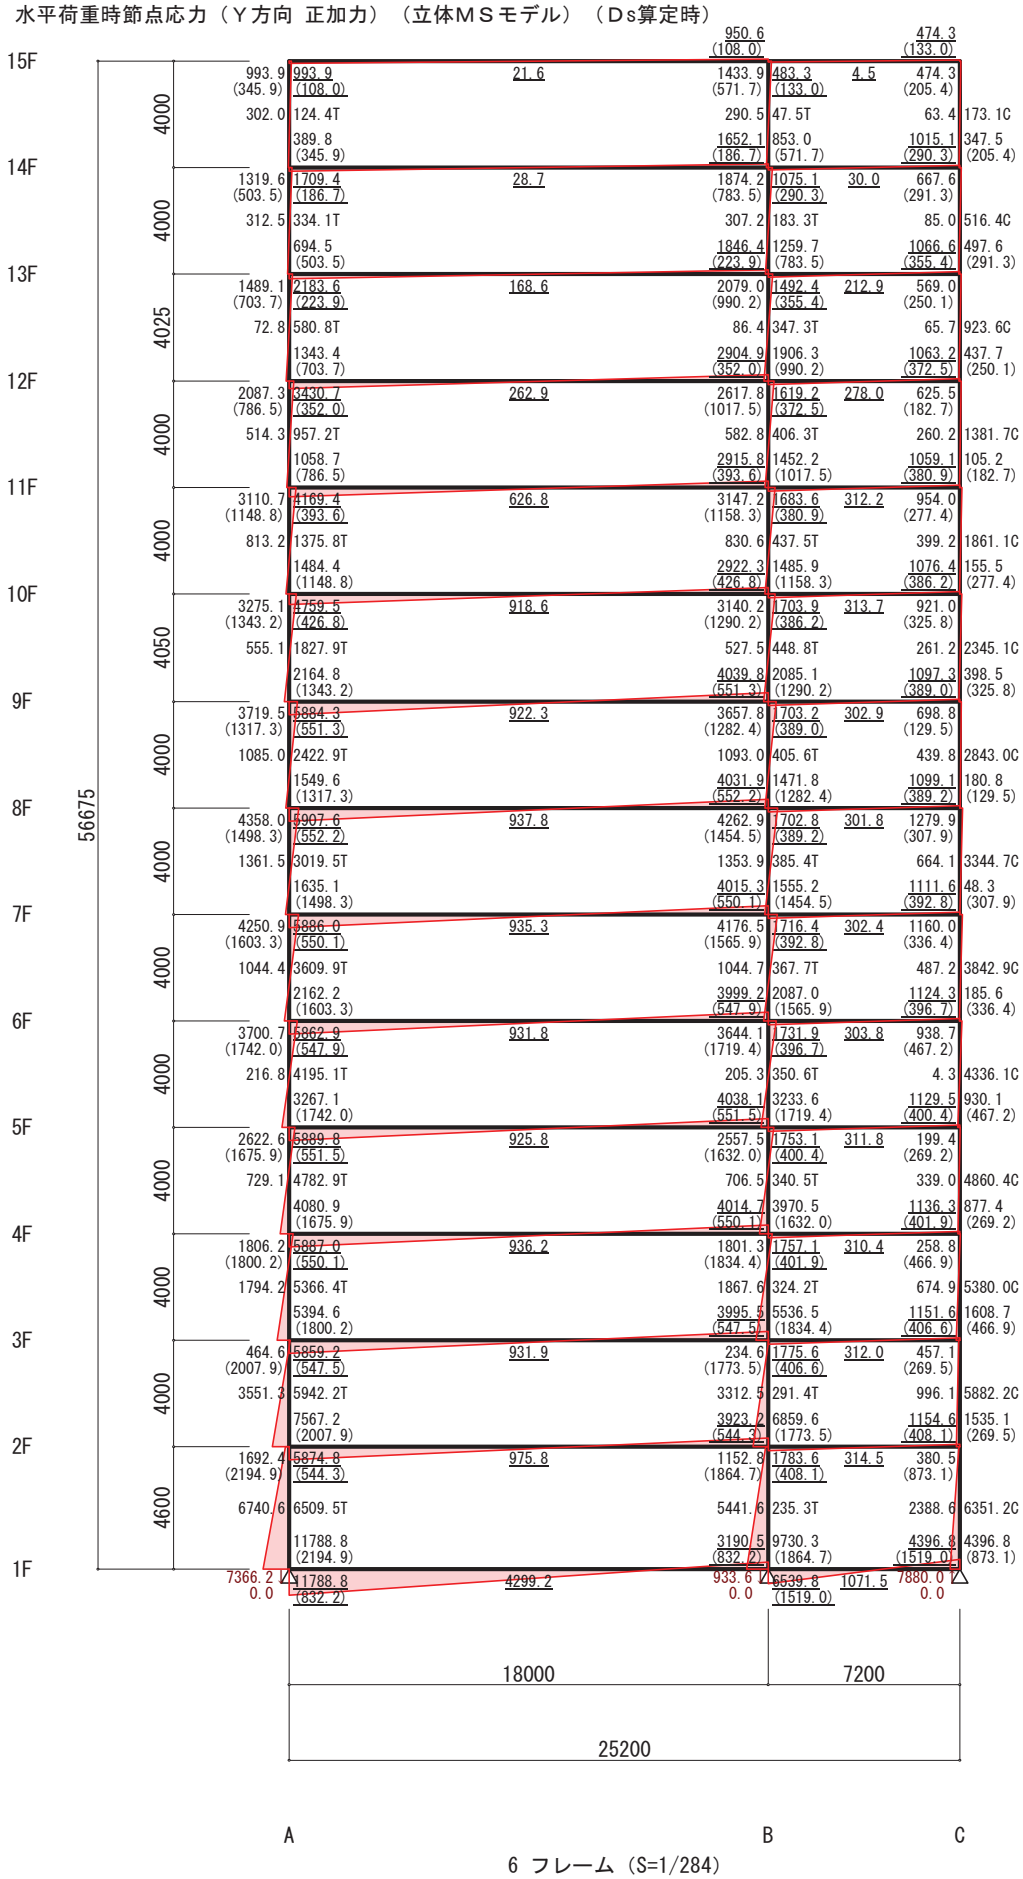


6 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

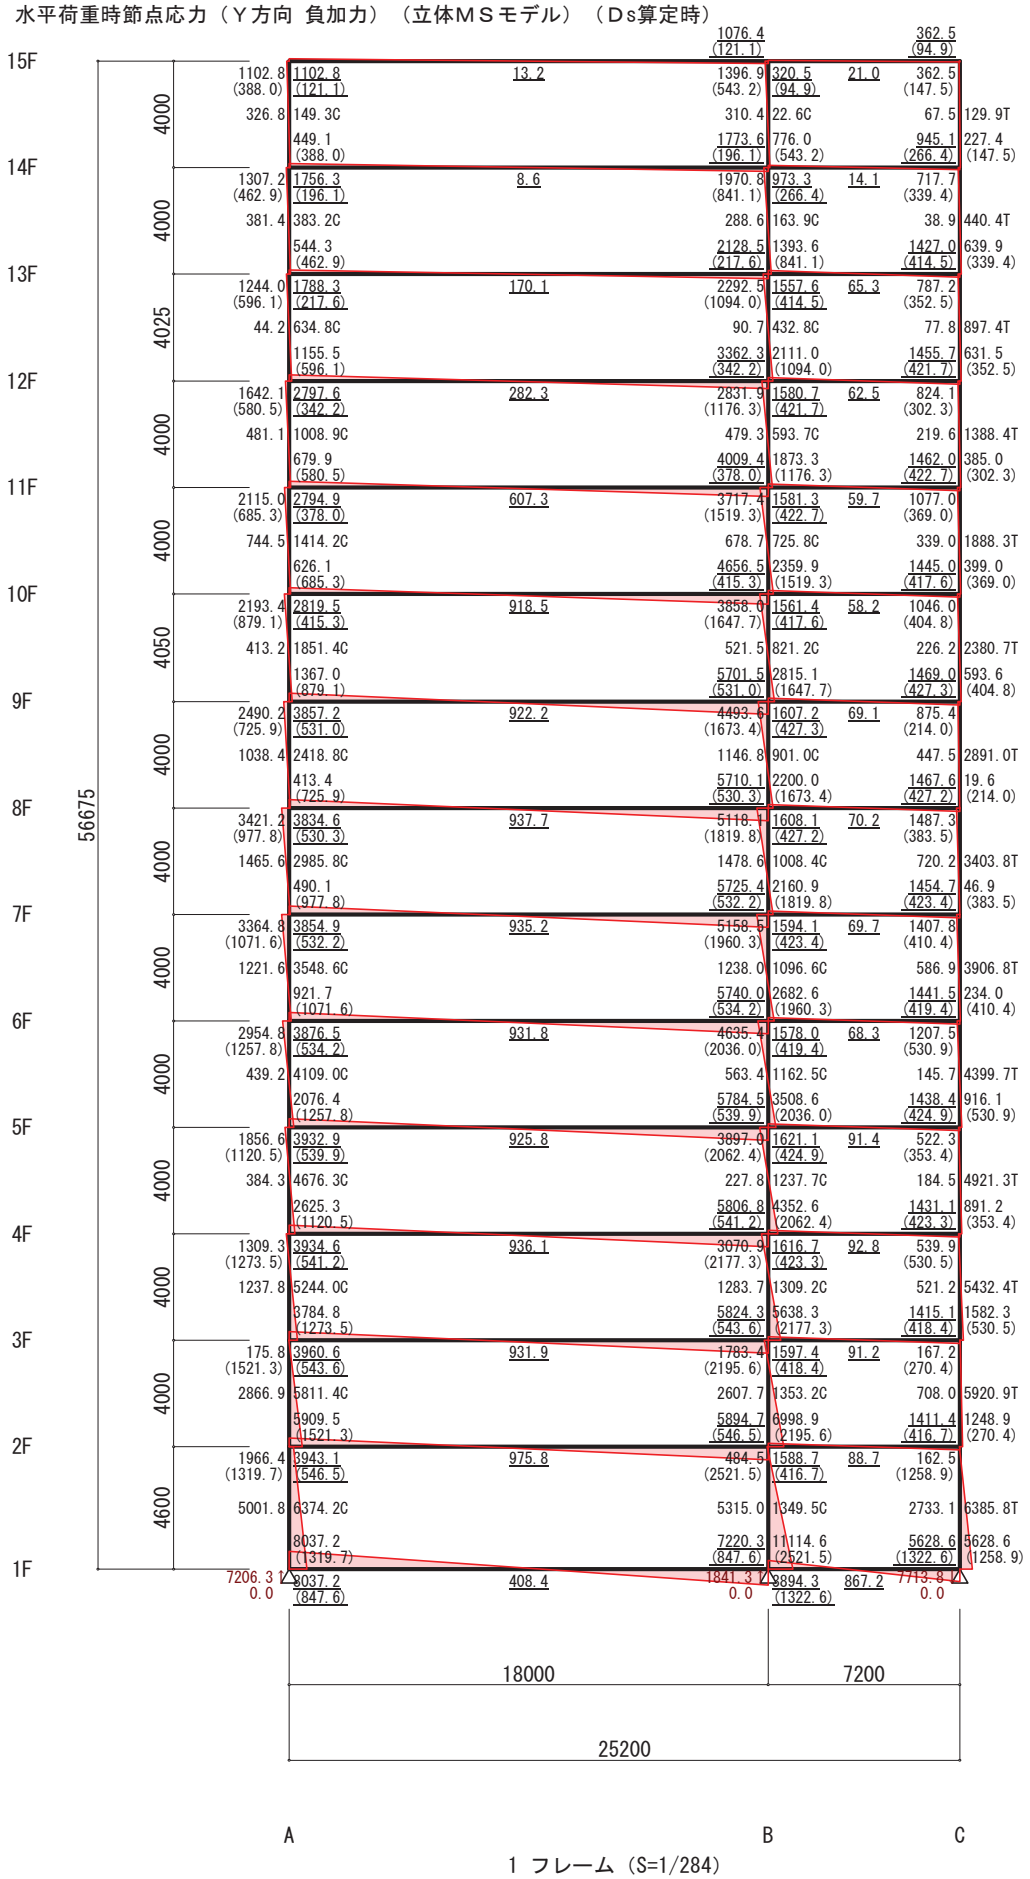


1 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

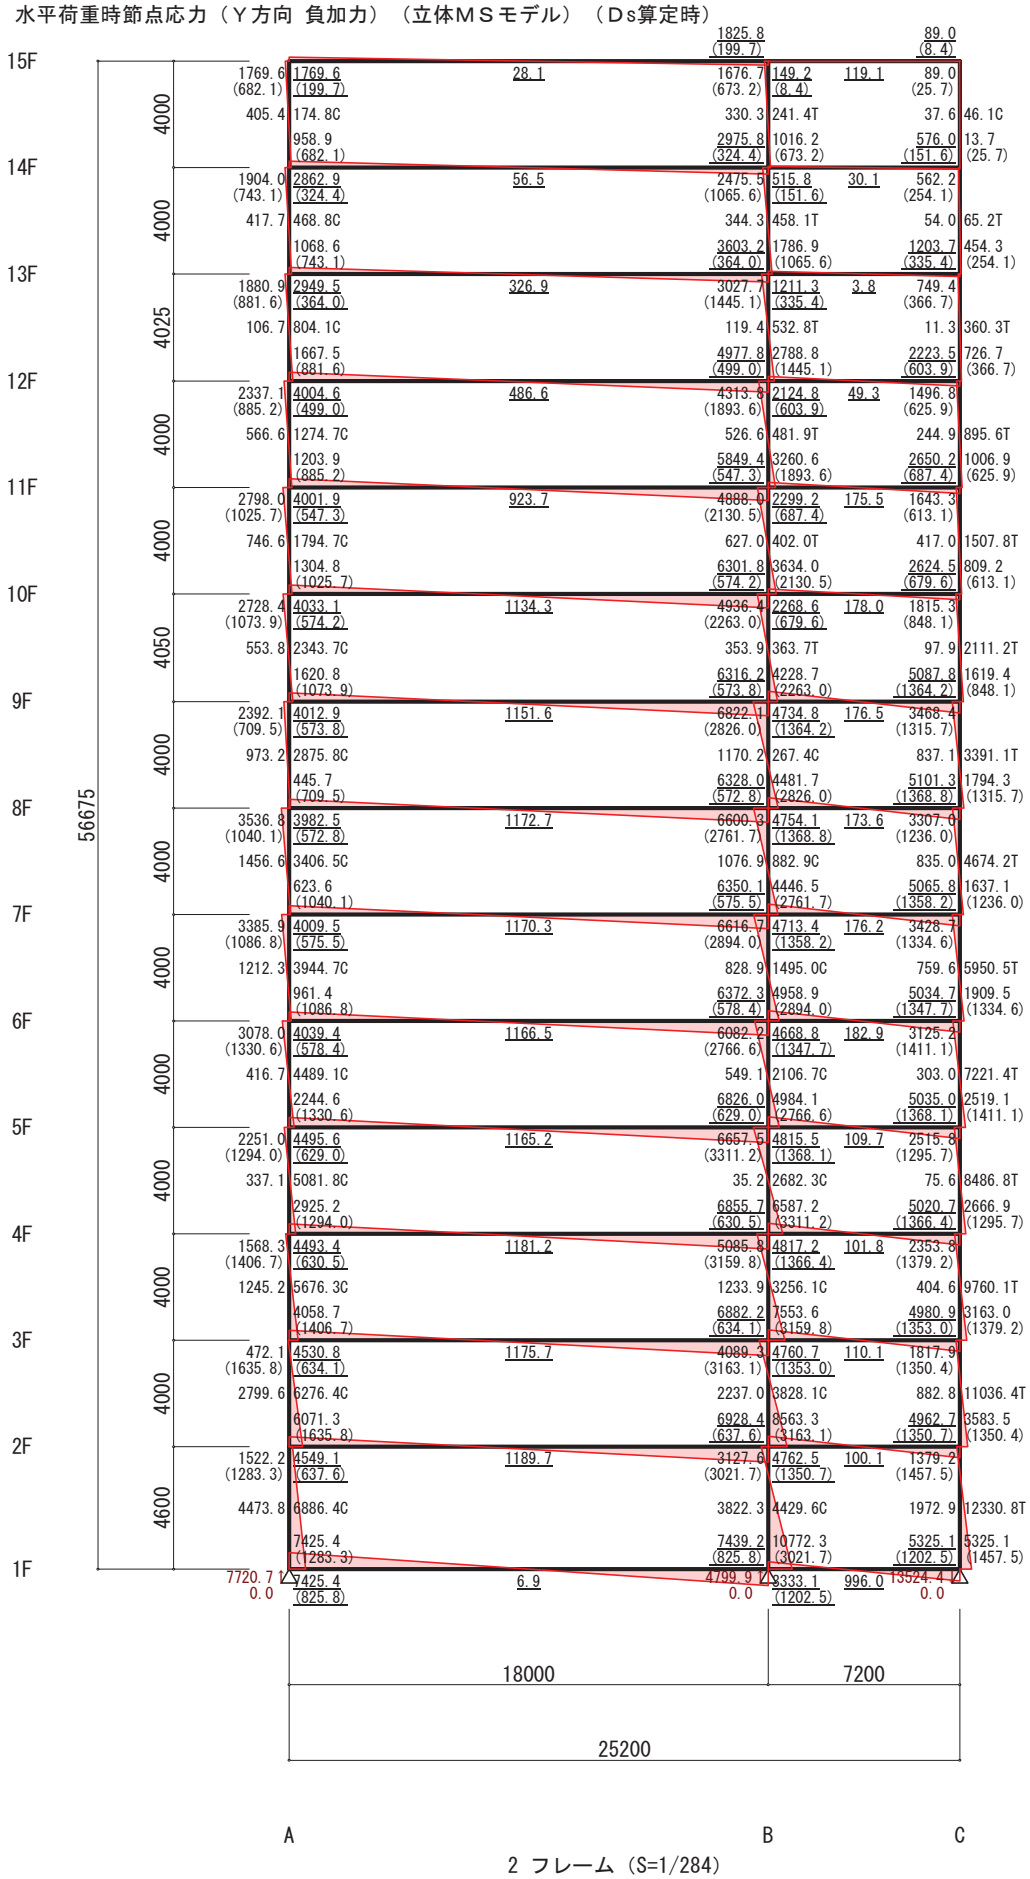


2 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

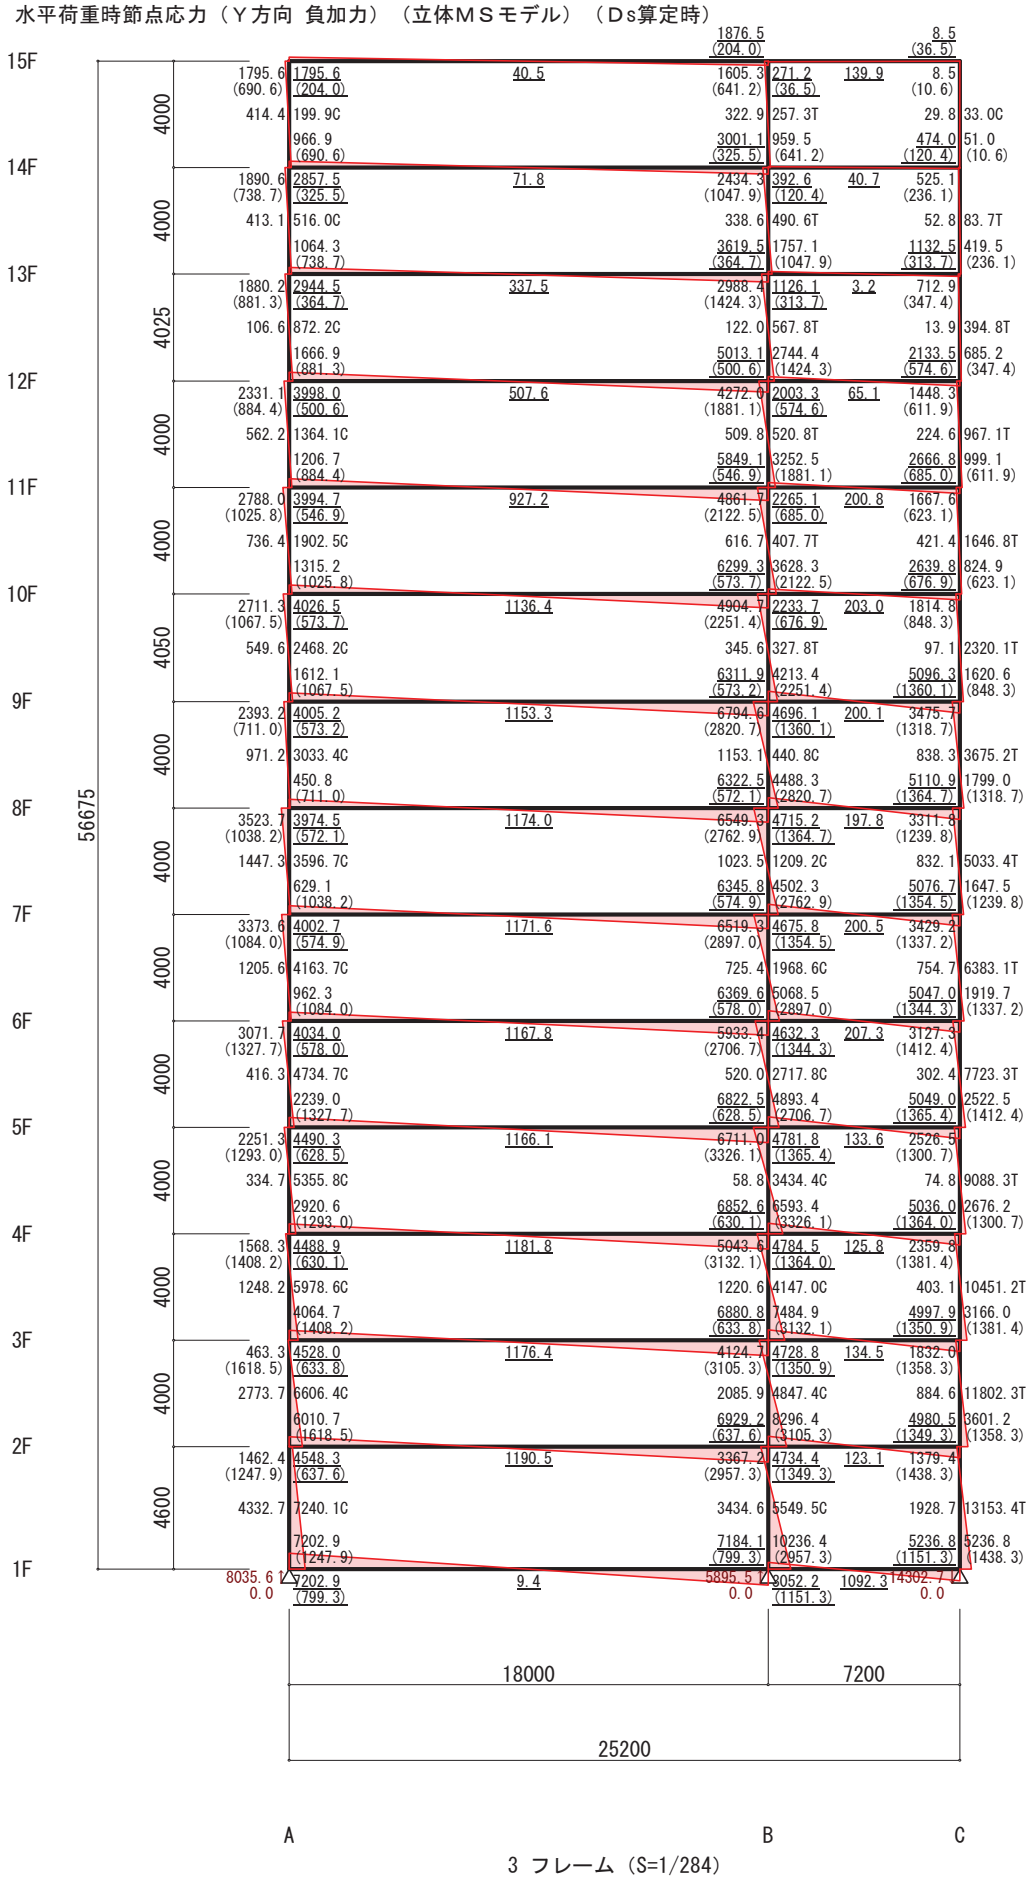


3 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

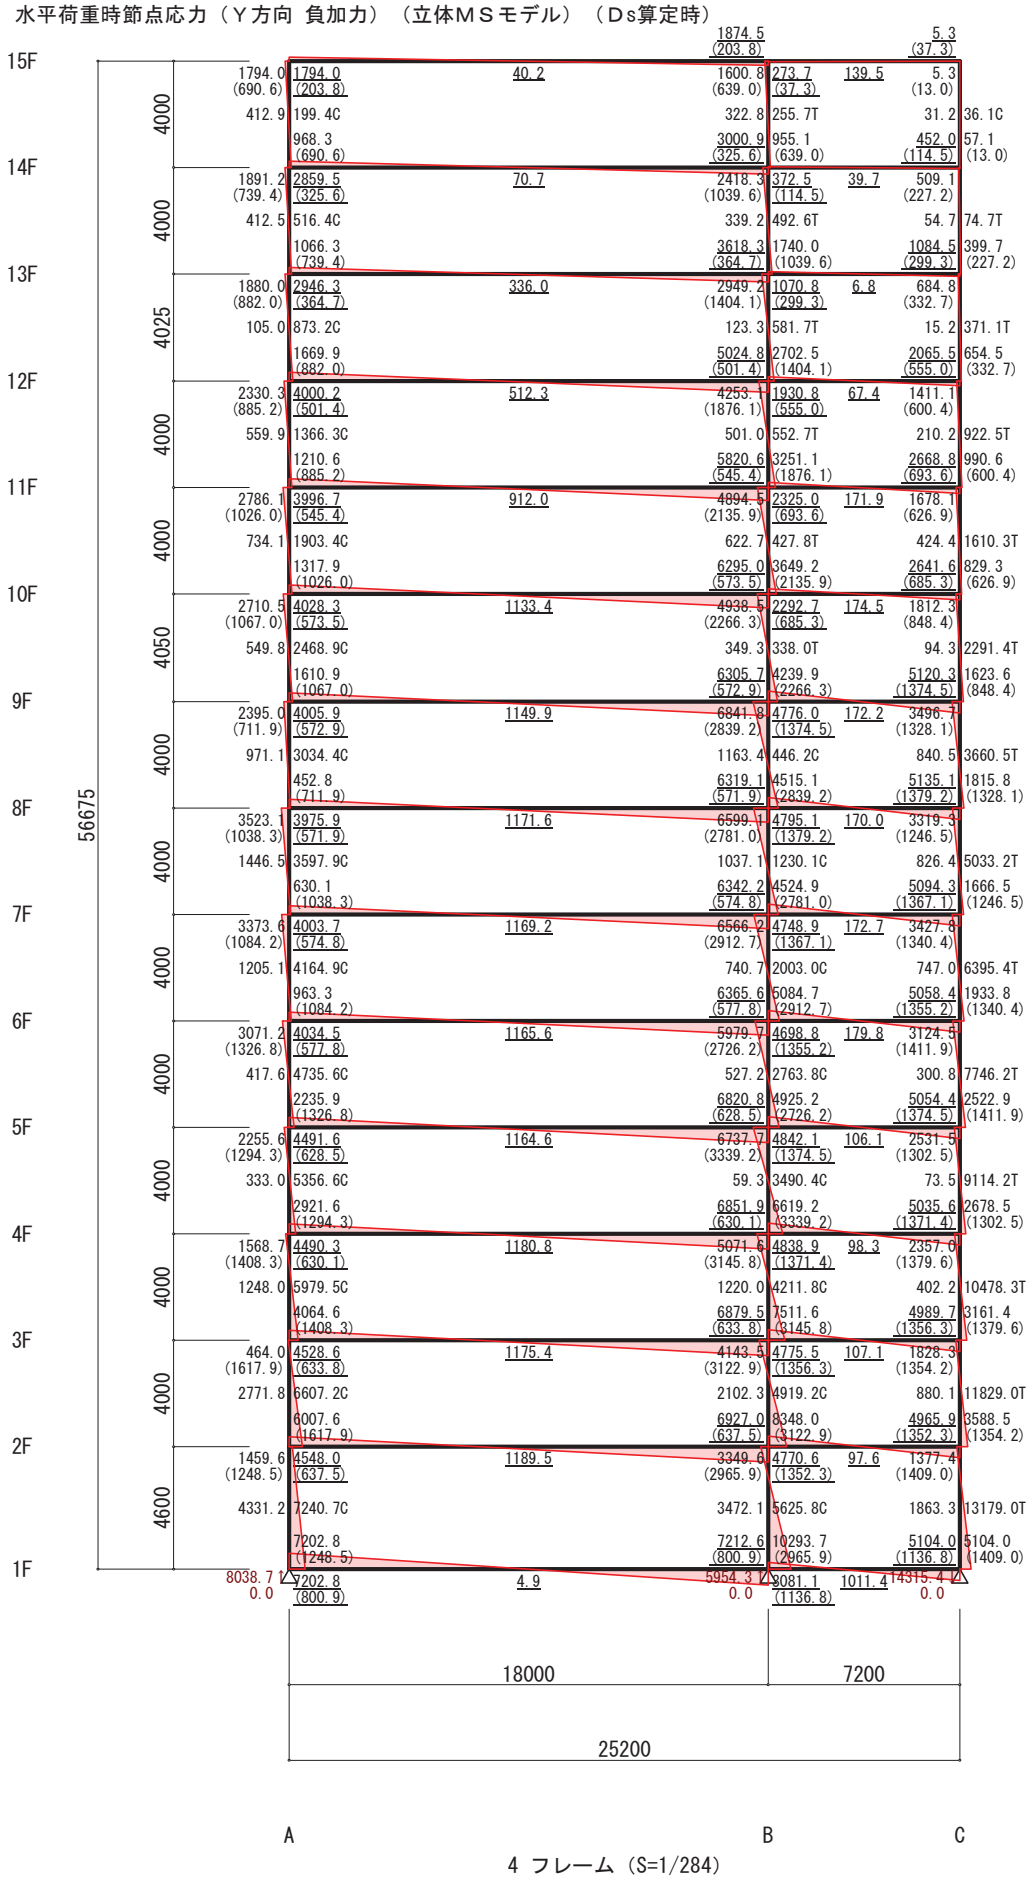


4 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

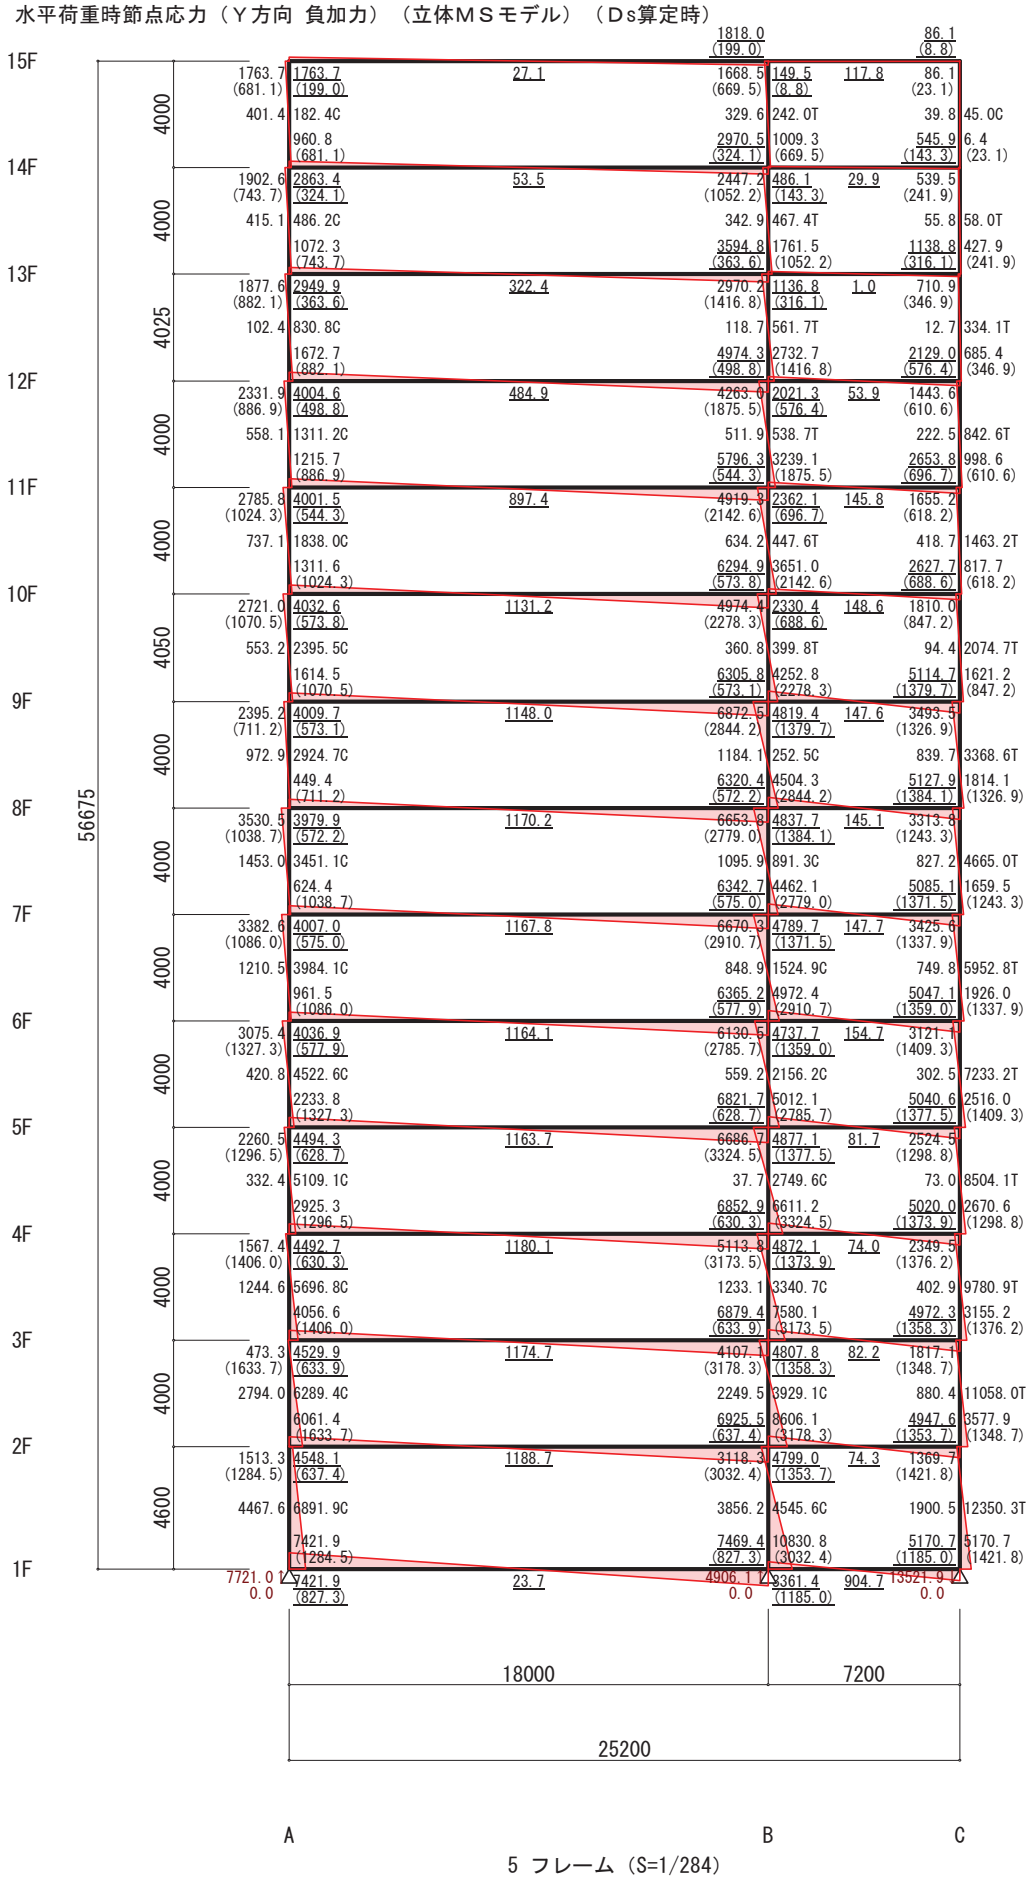


5 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

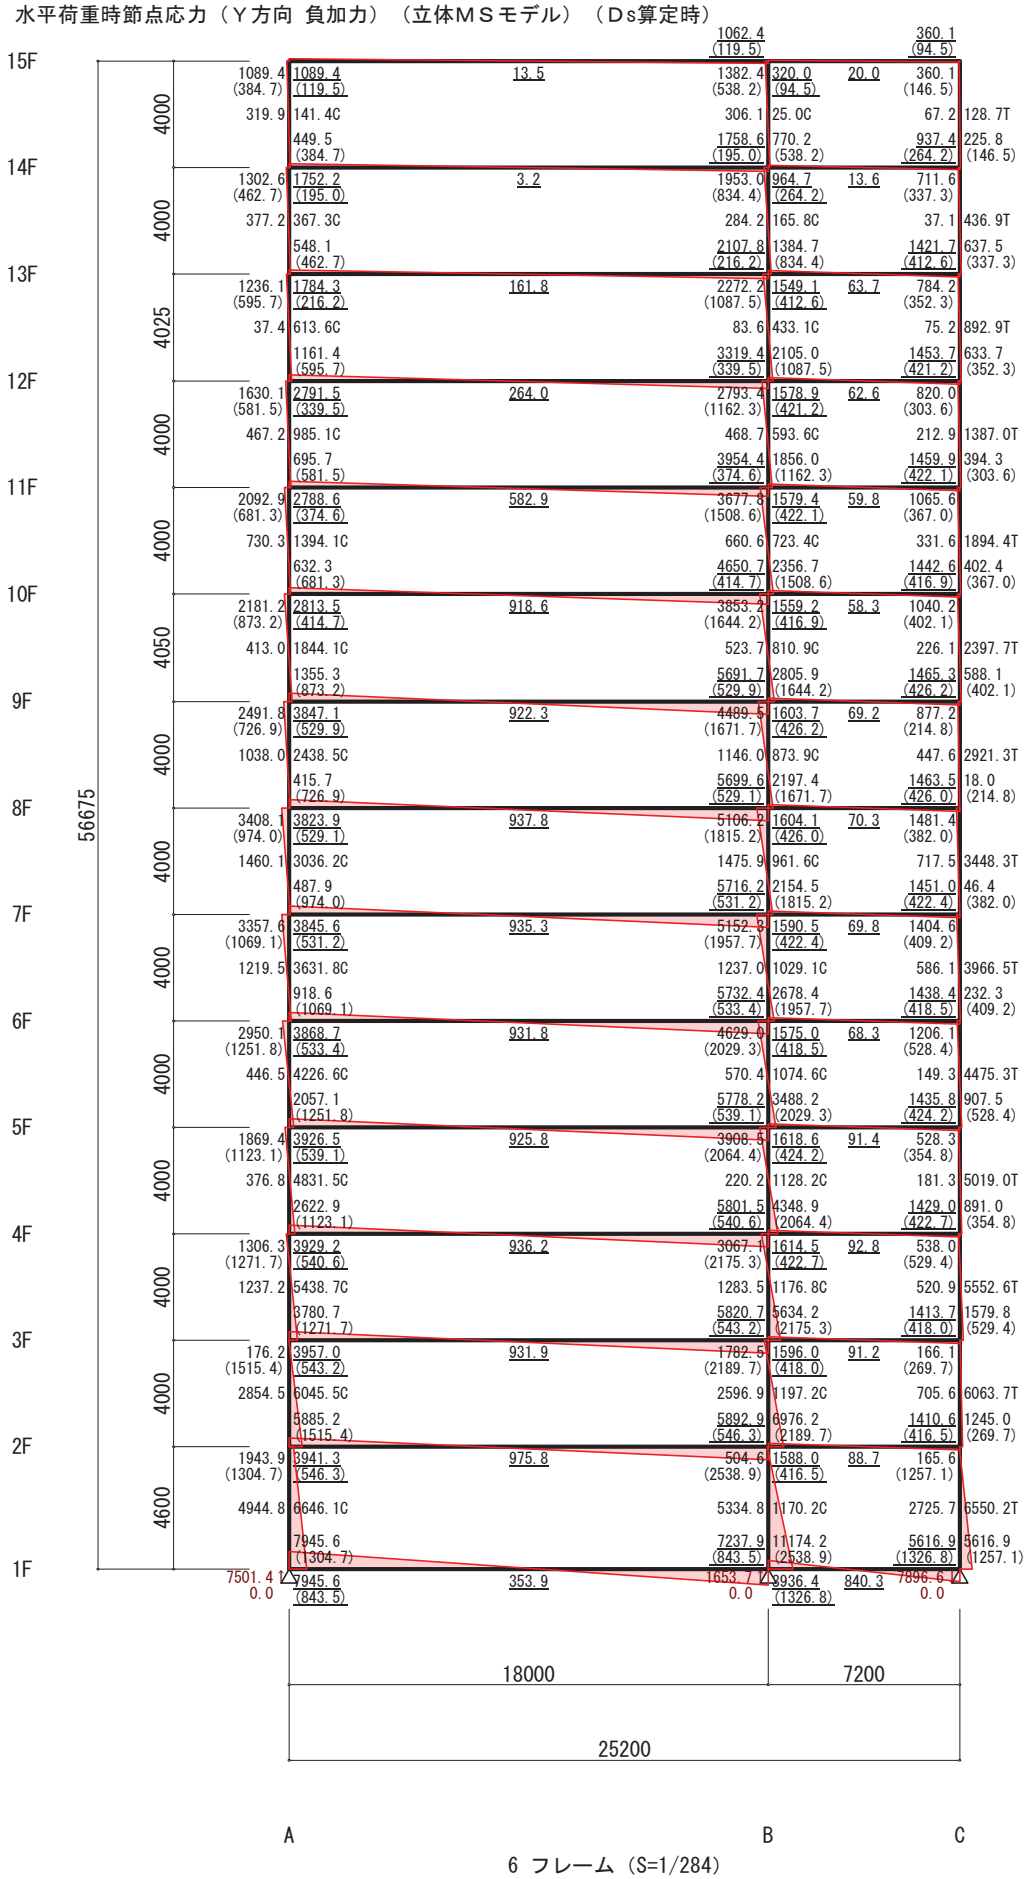

6 フレーム（S=1/284）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

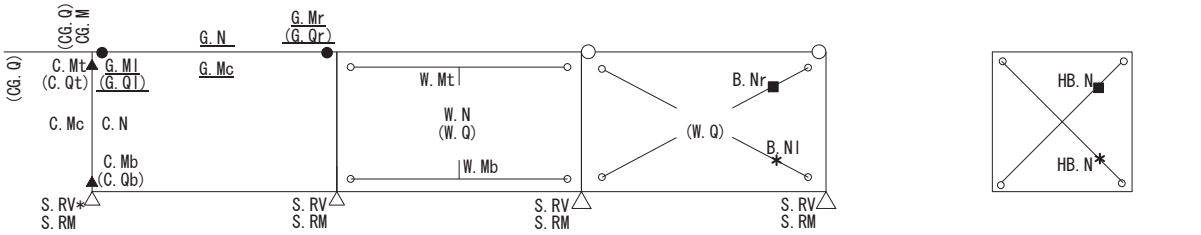

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。


HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

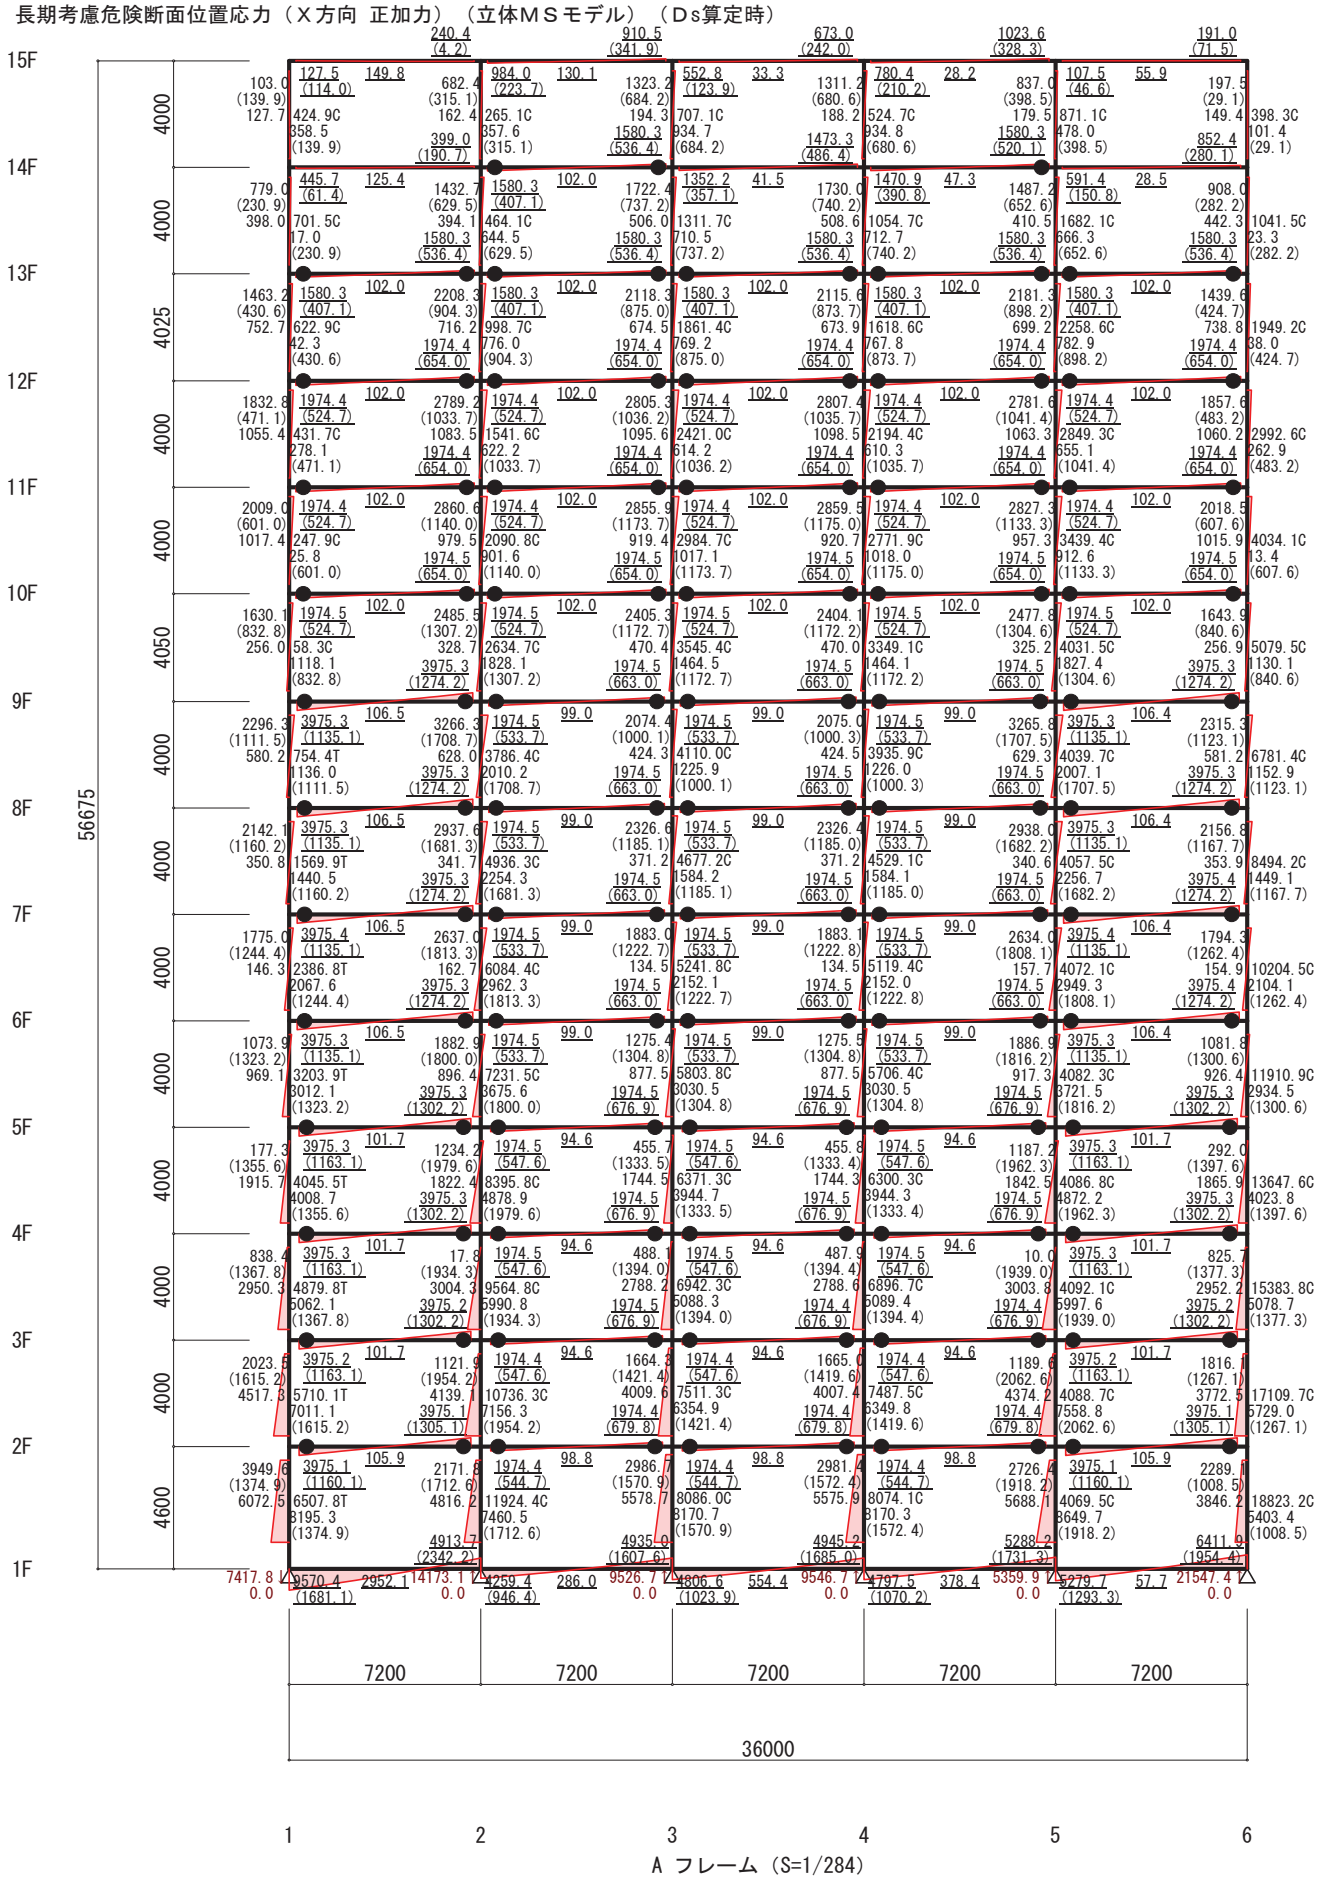


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

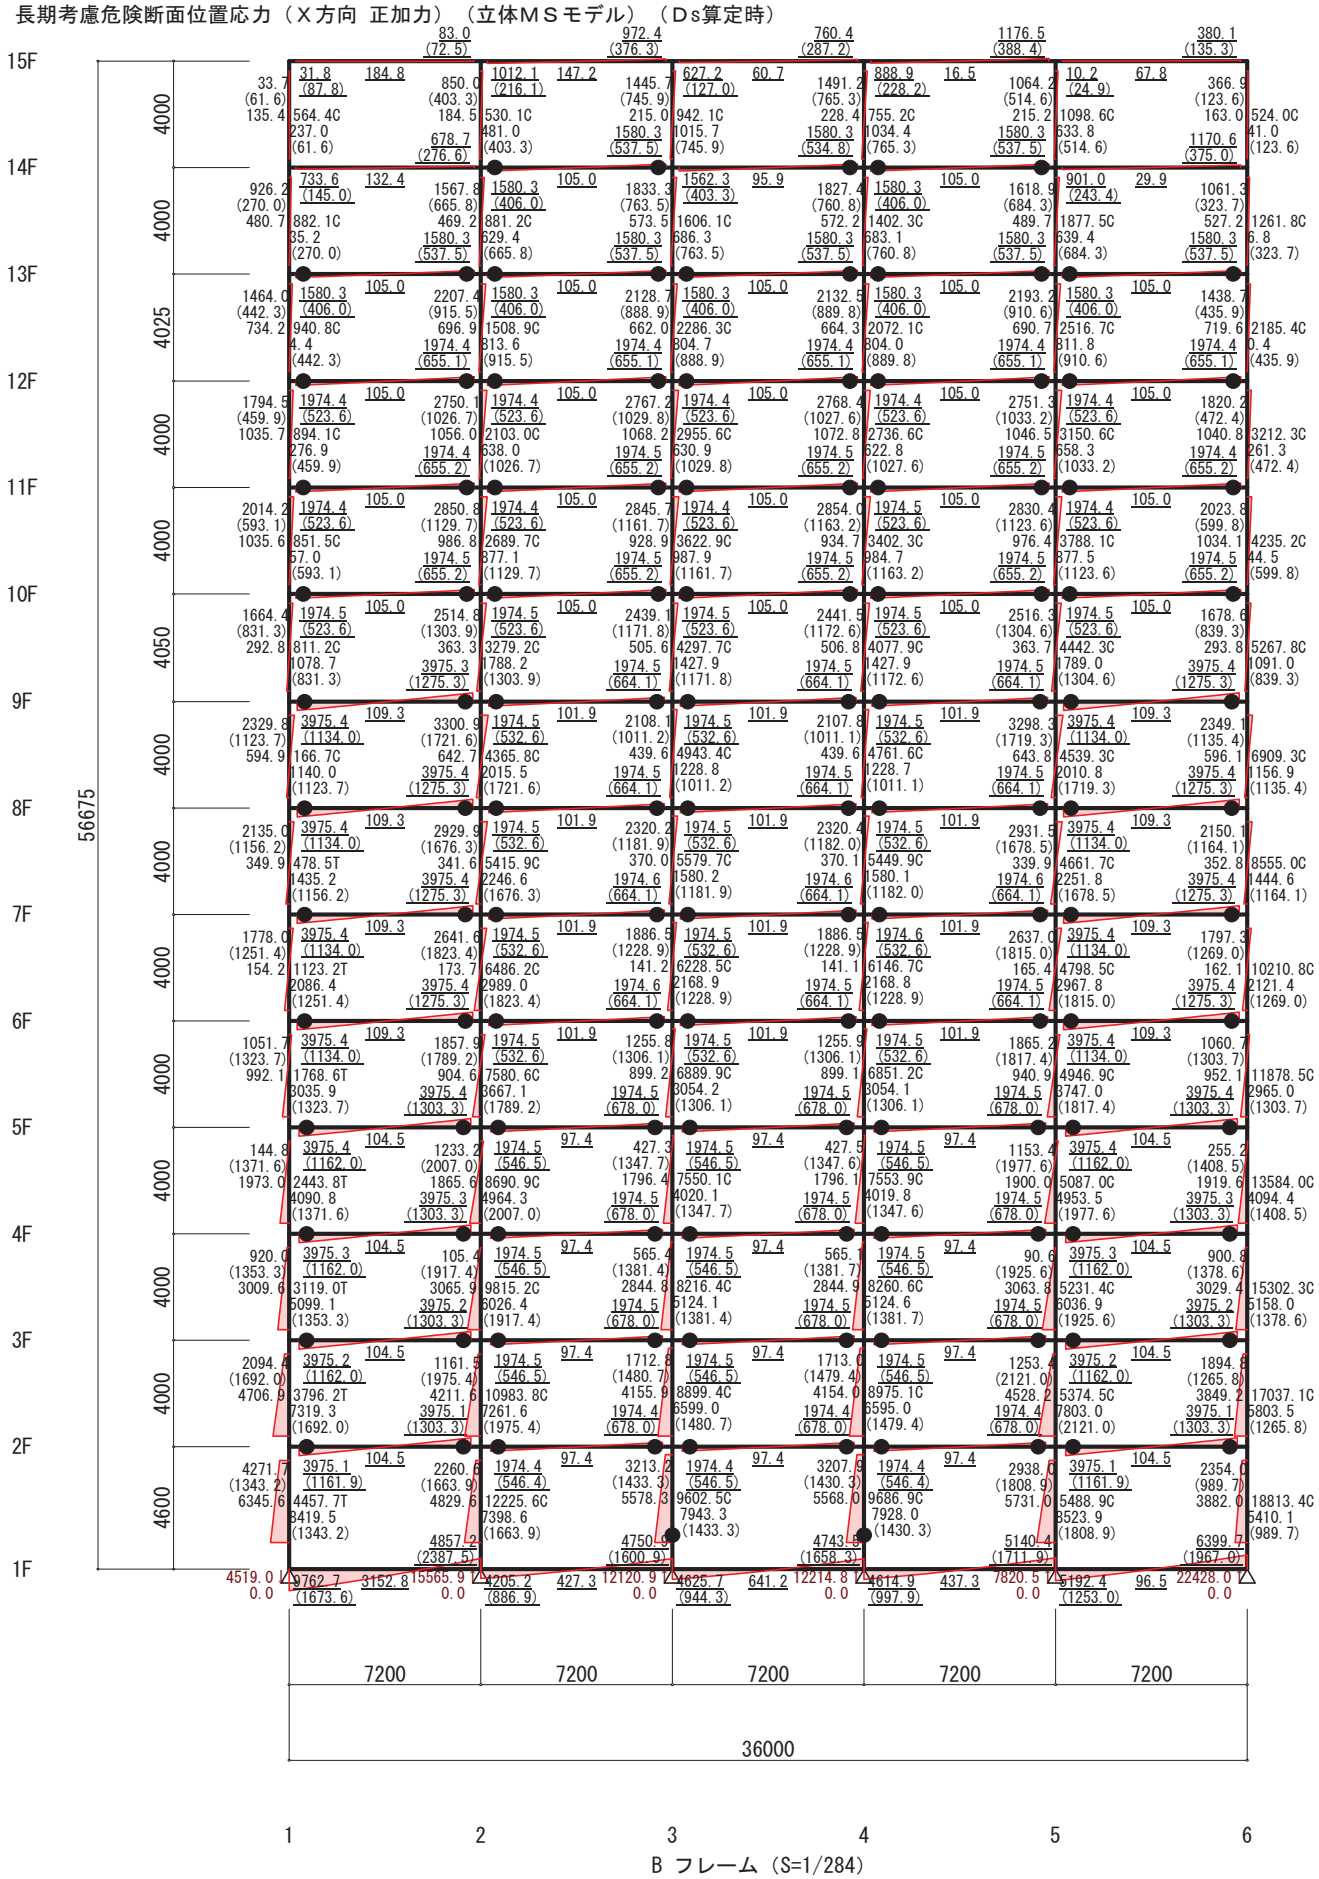


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

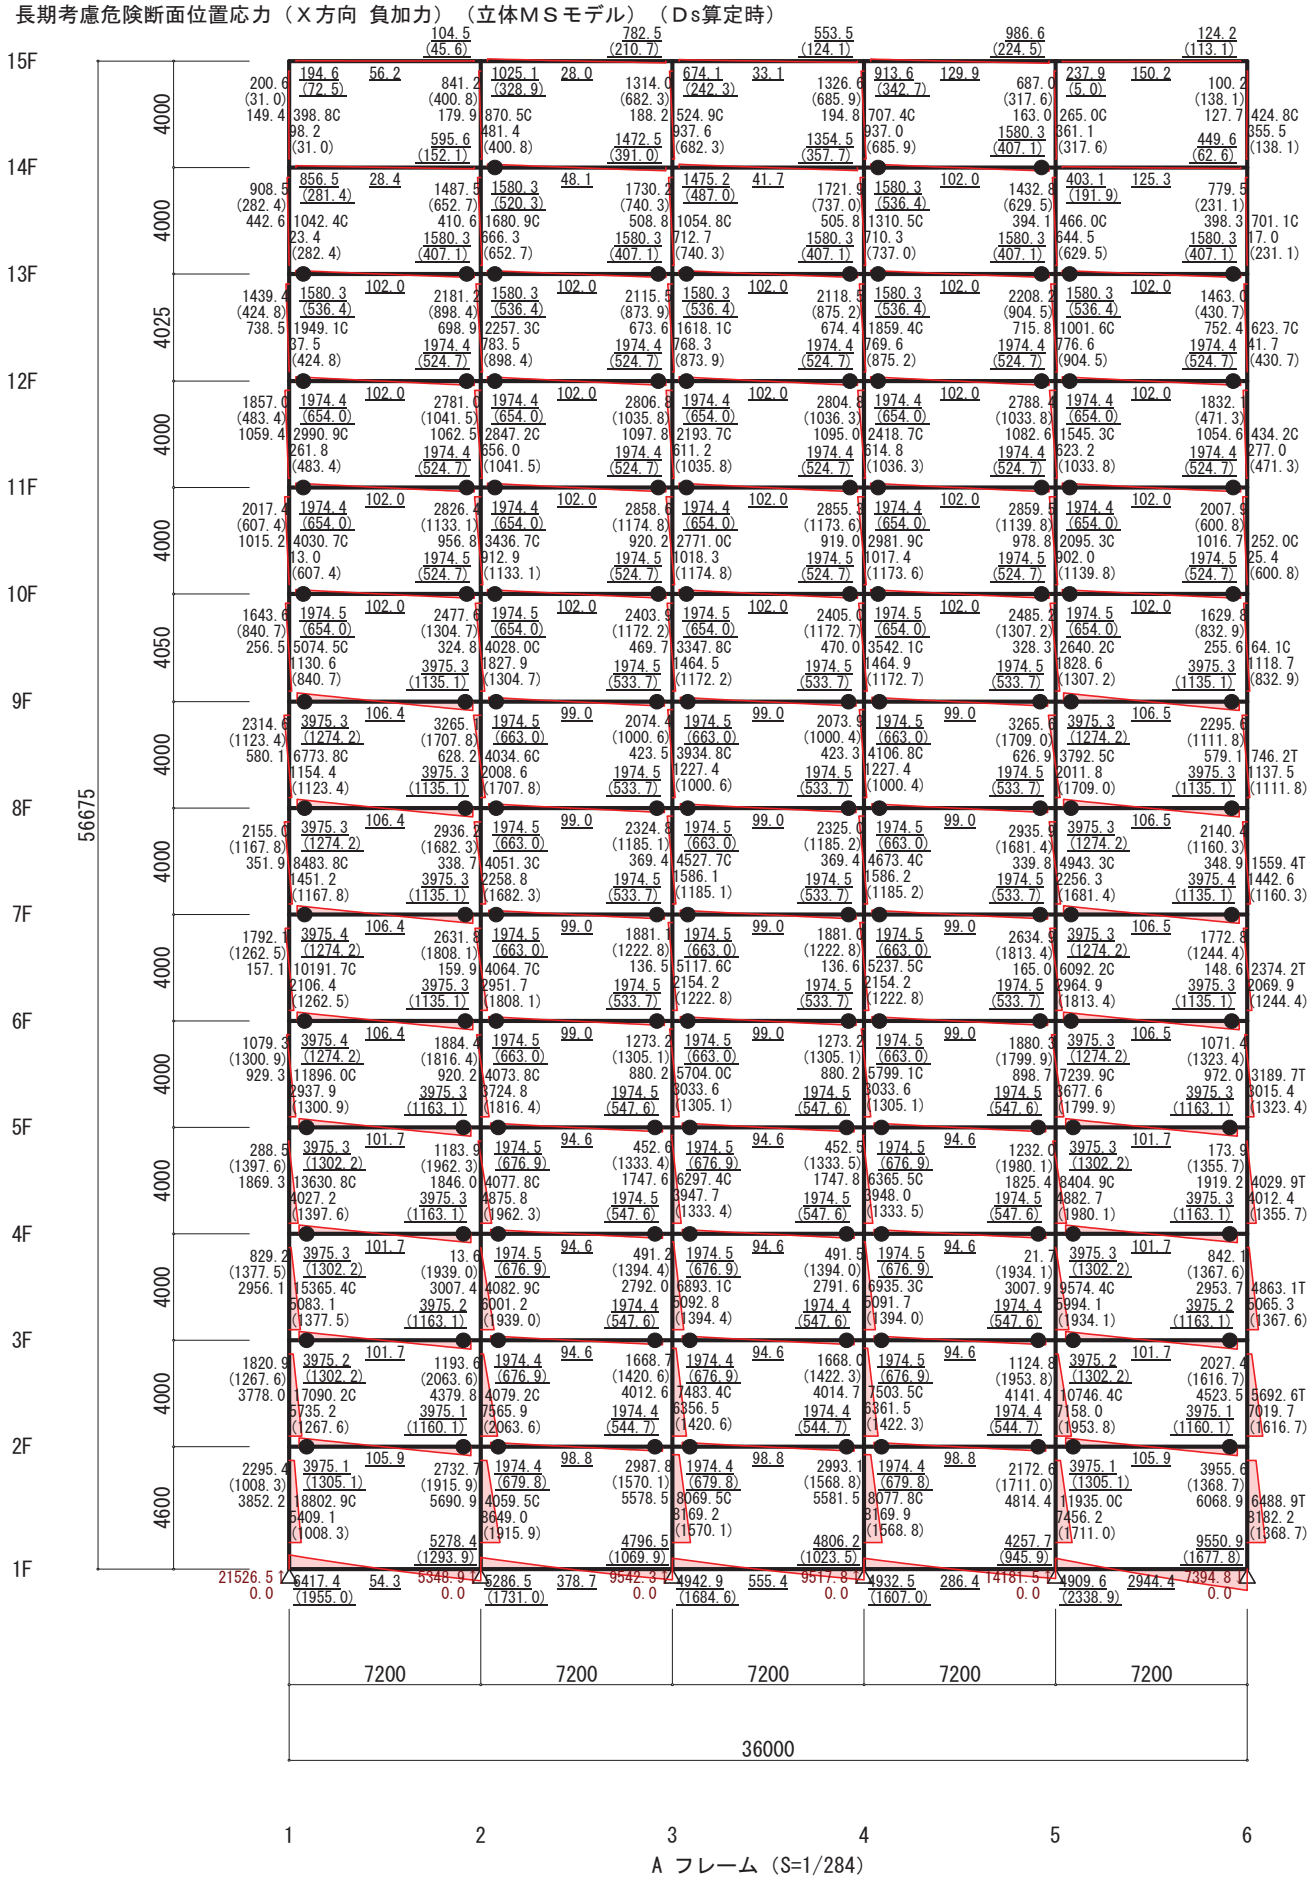


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

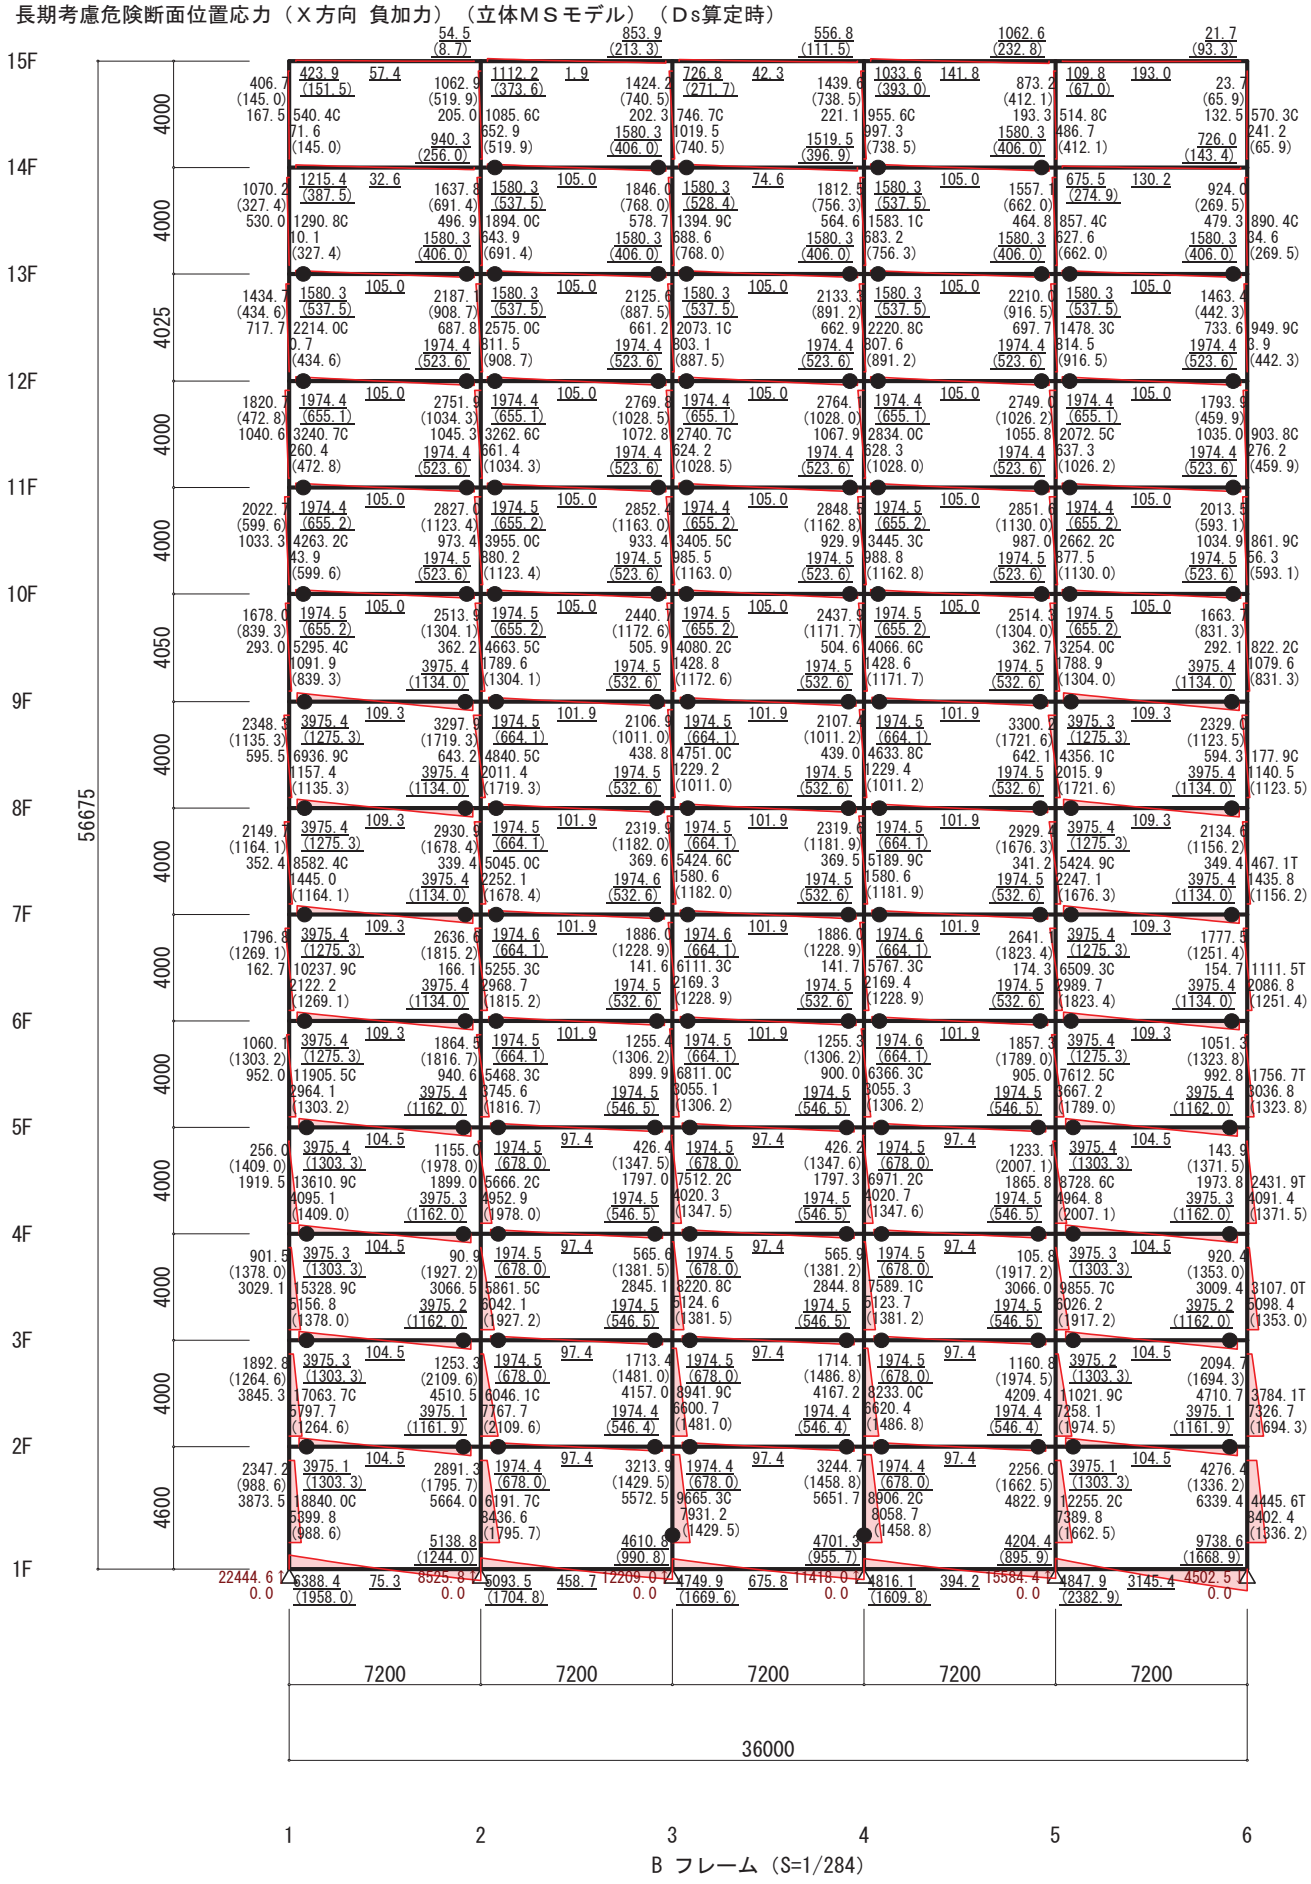

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

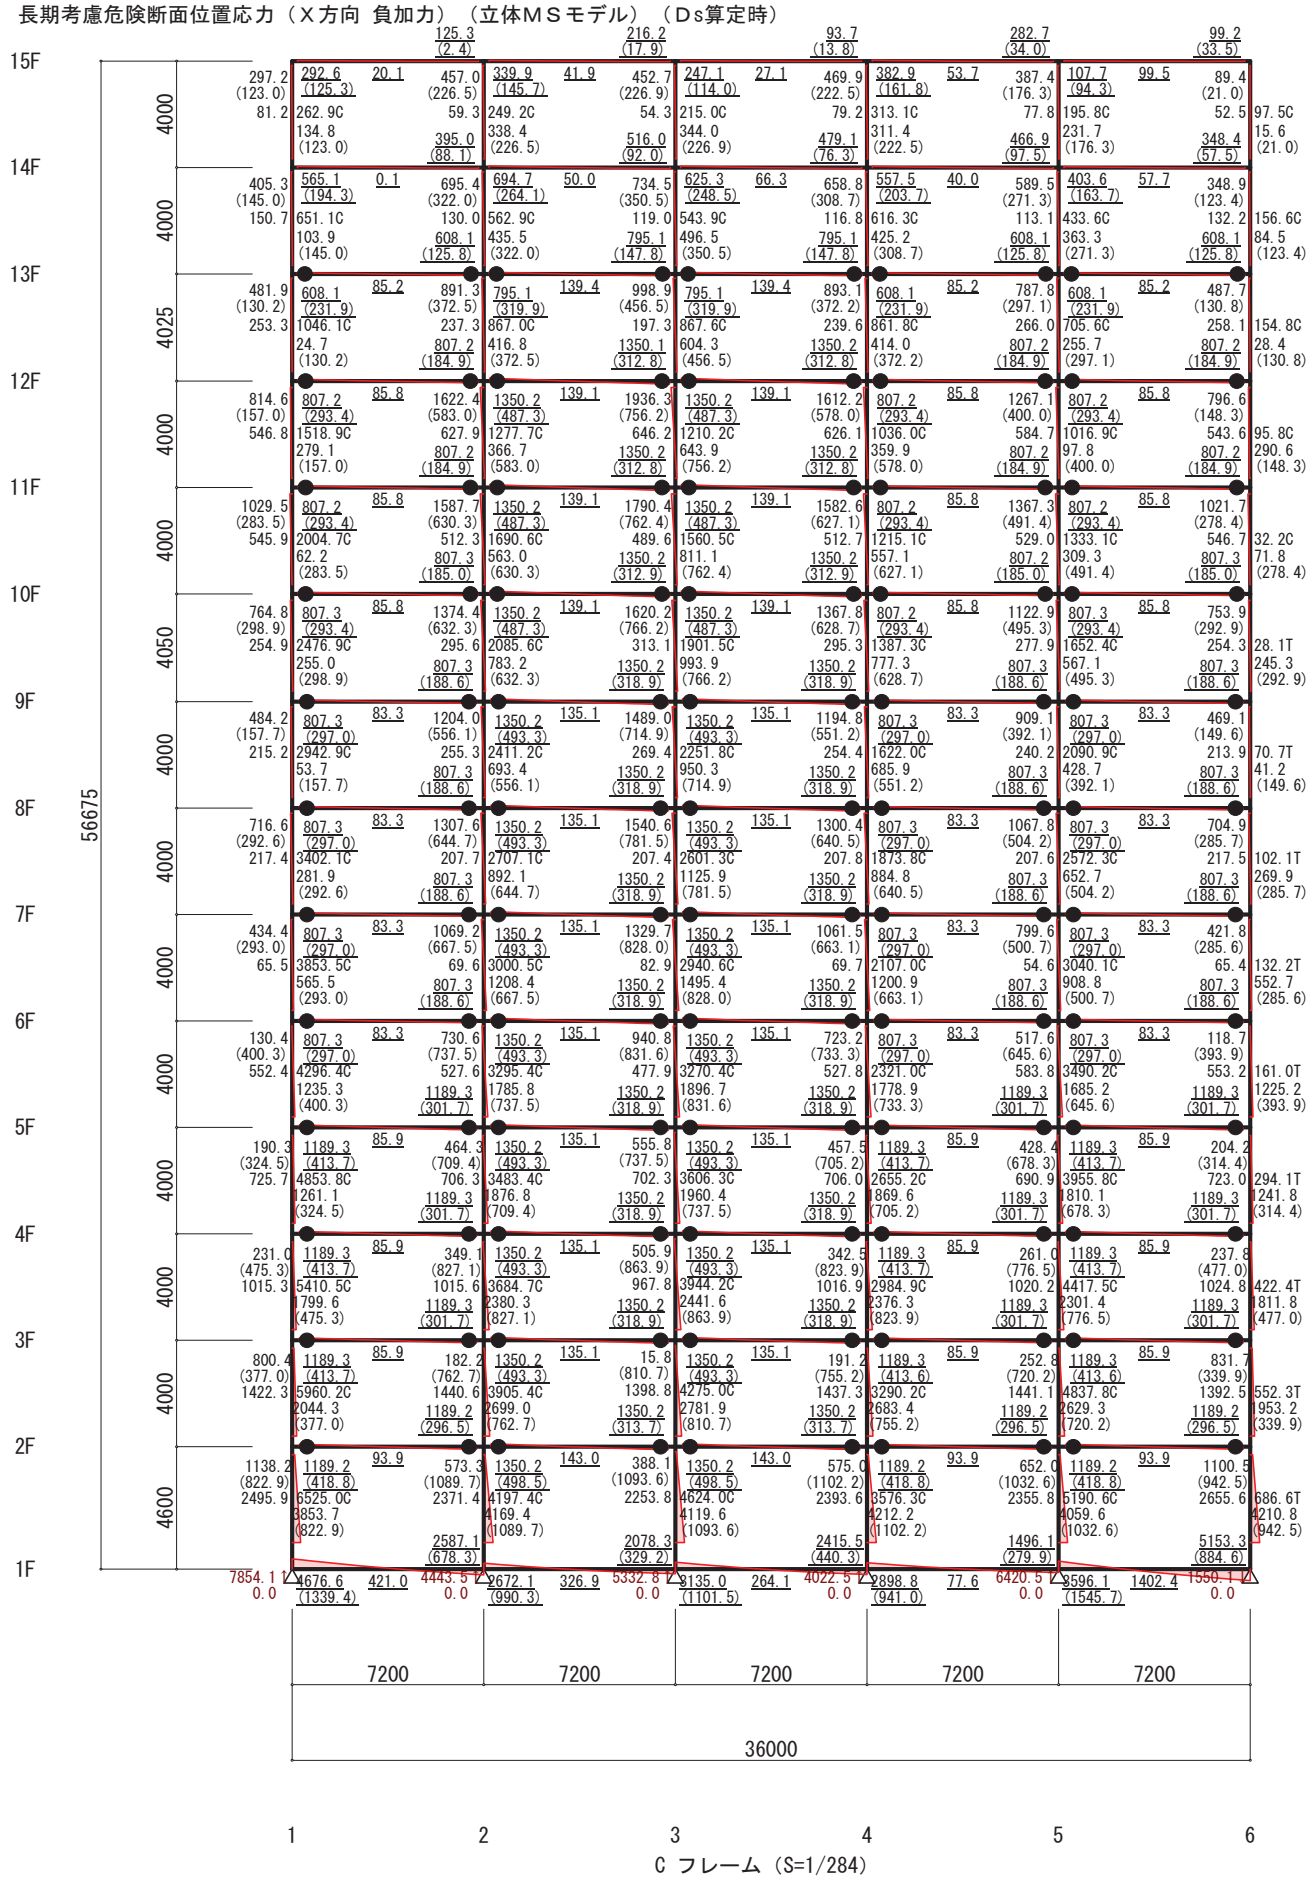


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

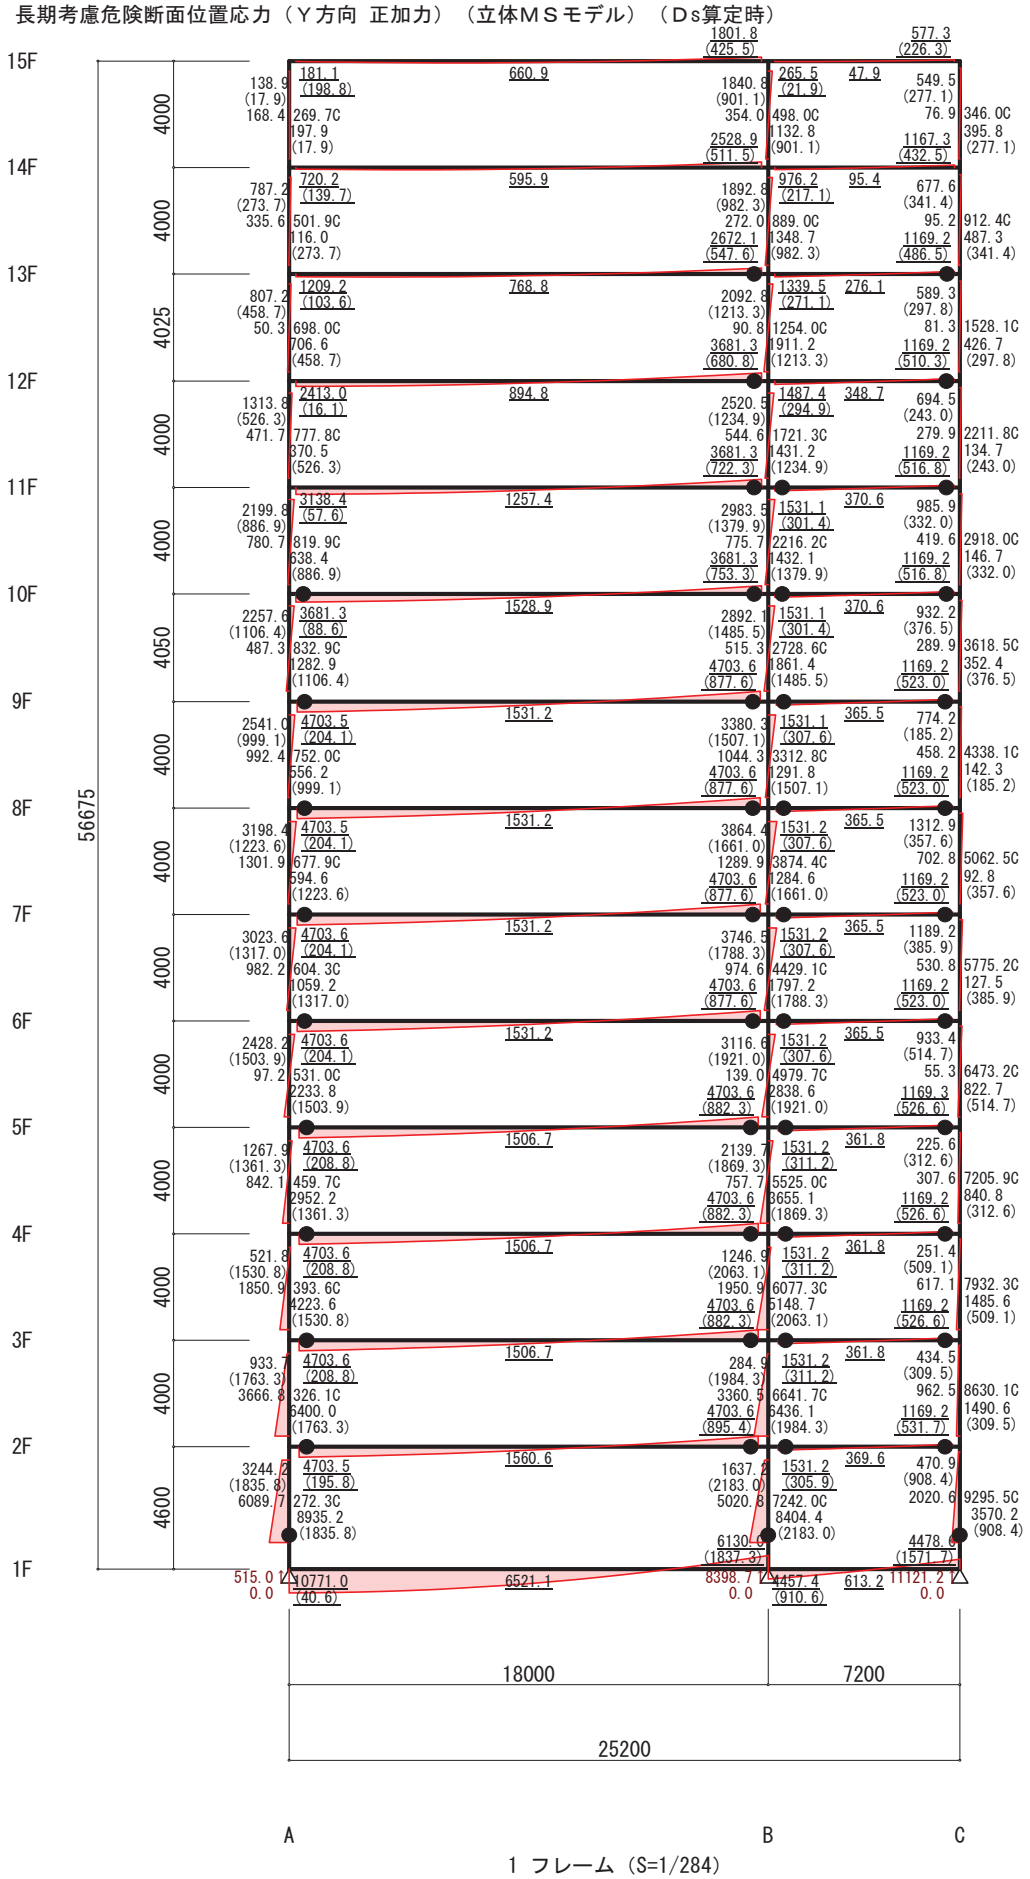


1 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

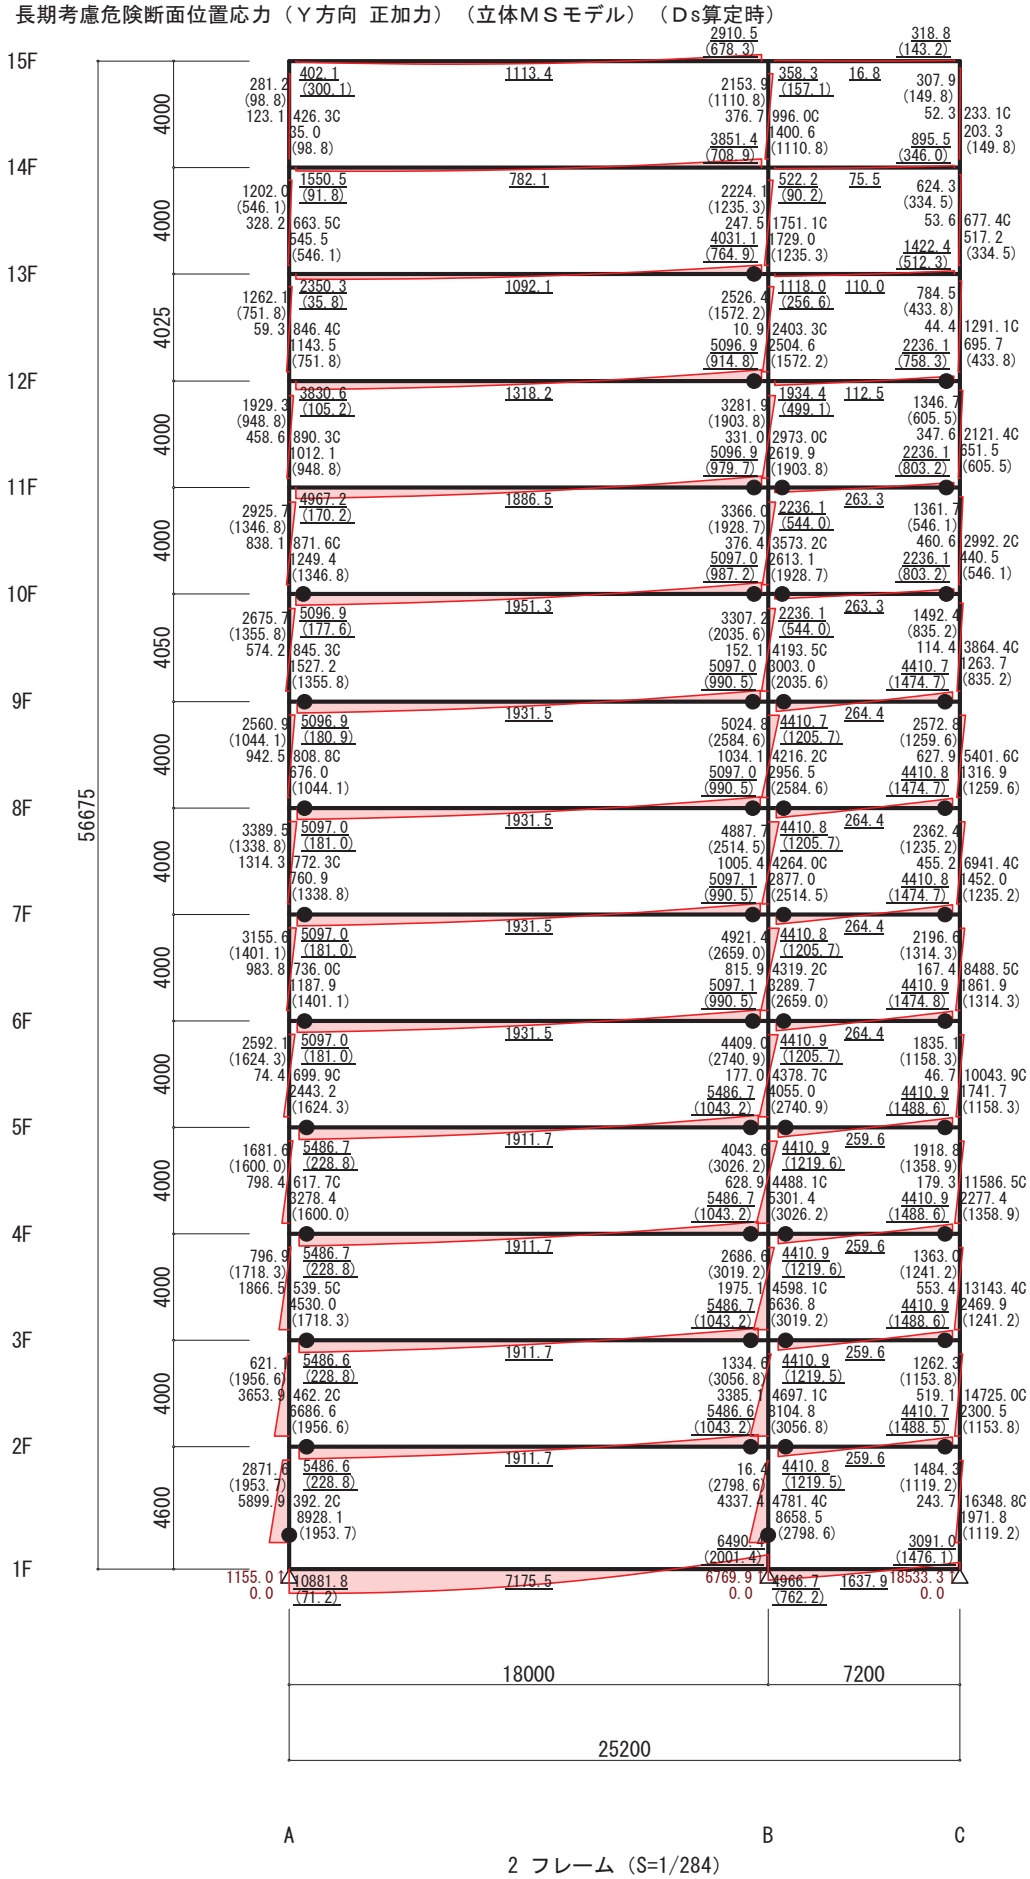


2 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

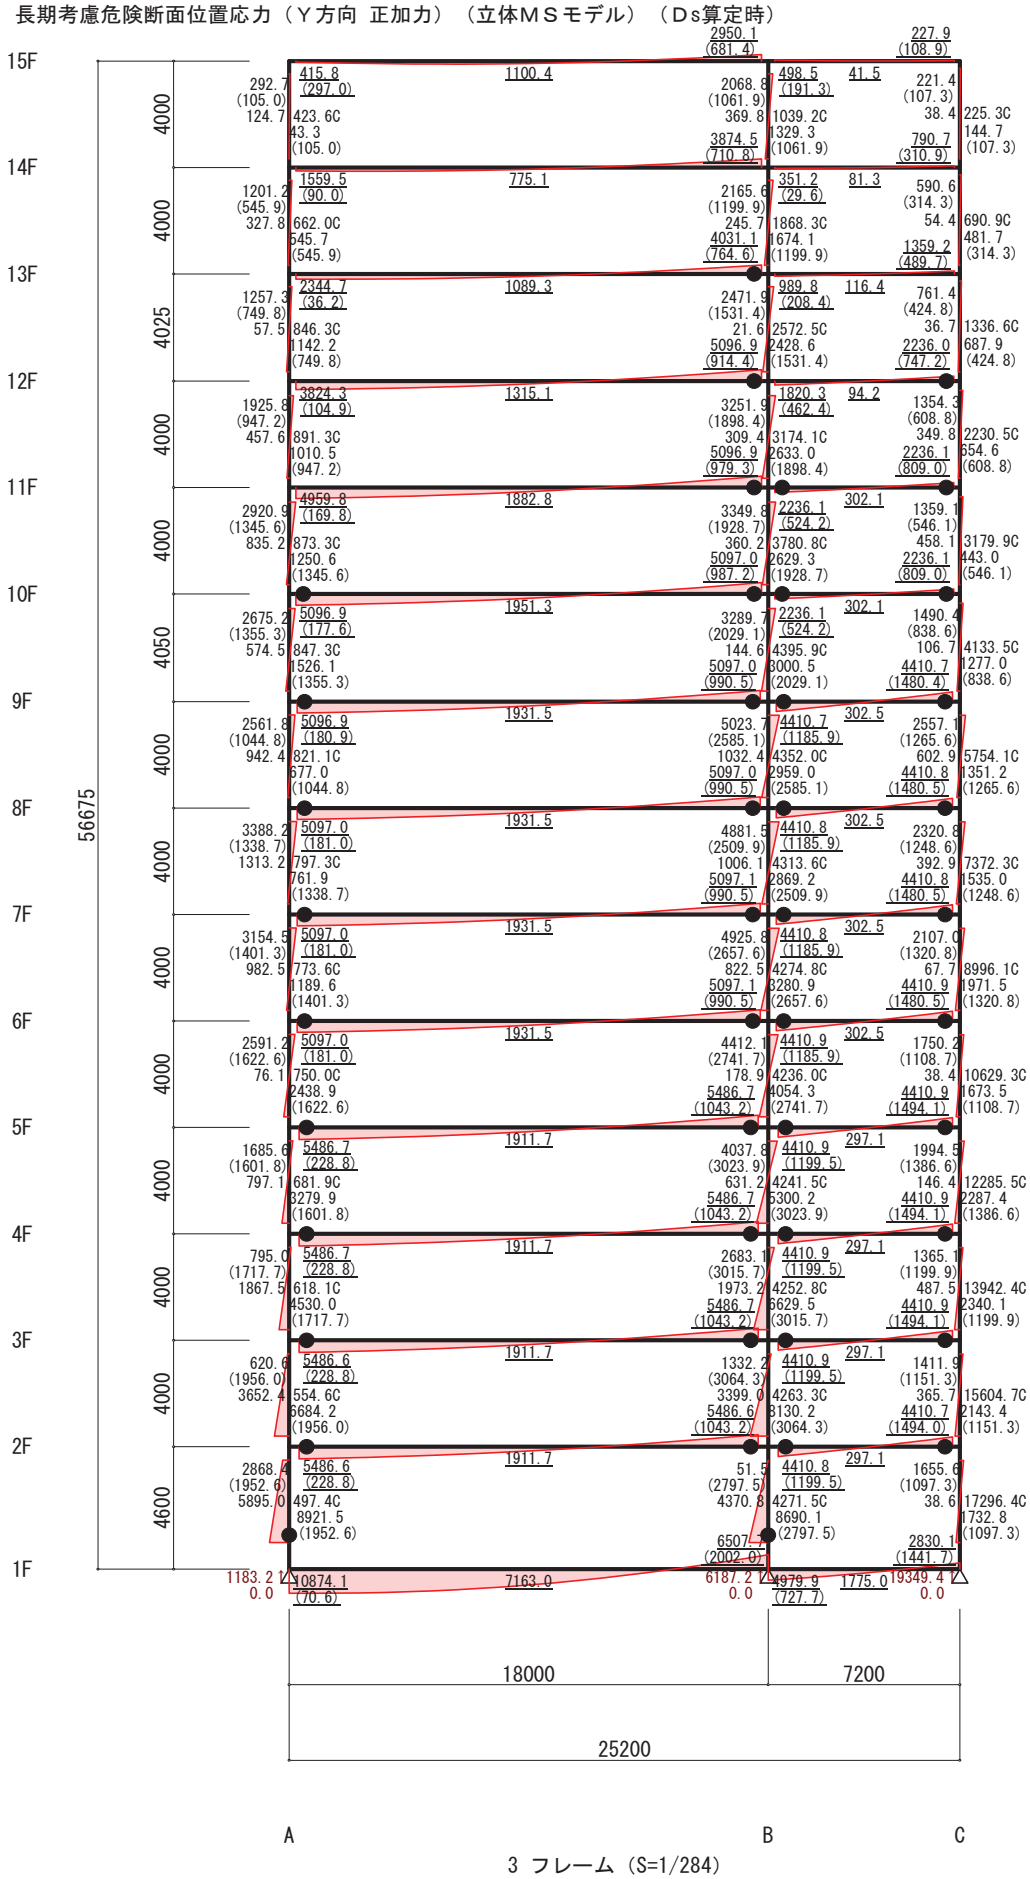


3 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

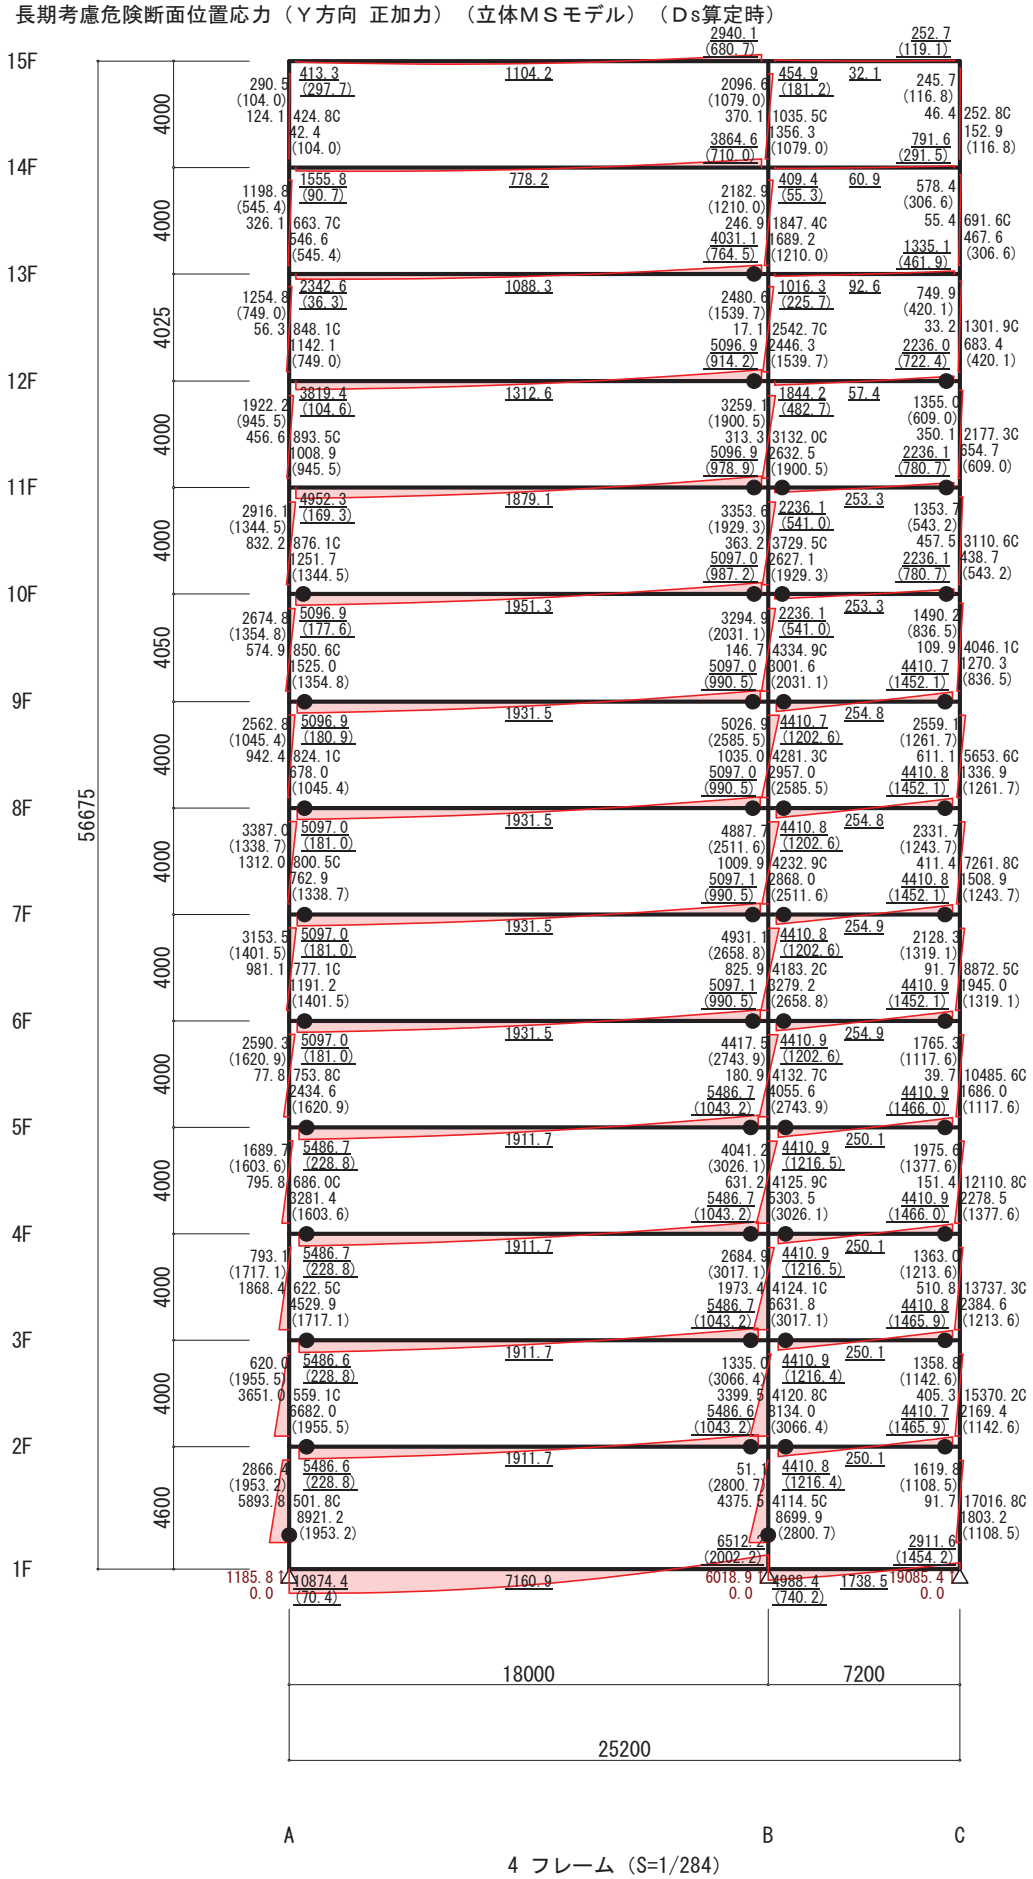


4 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

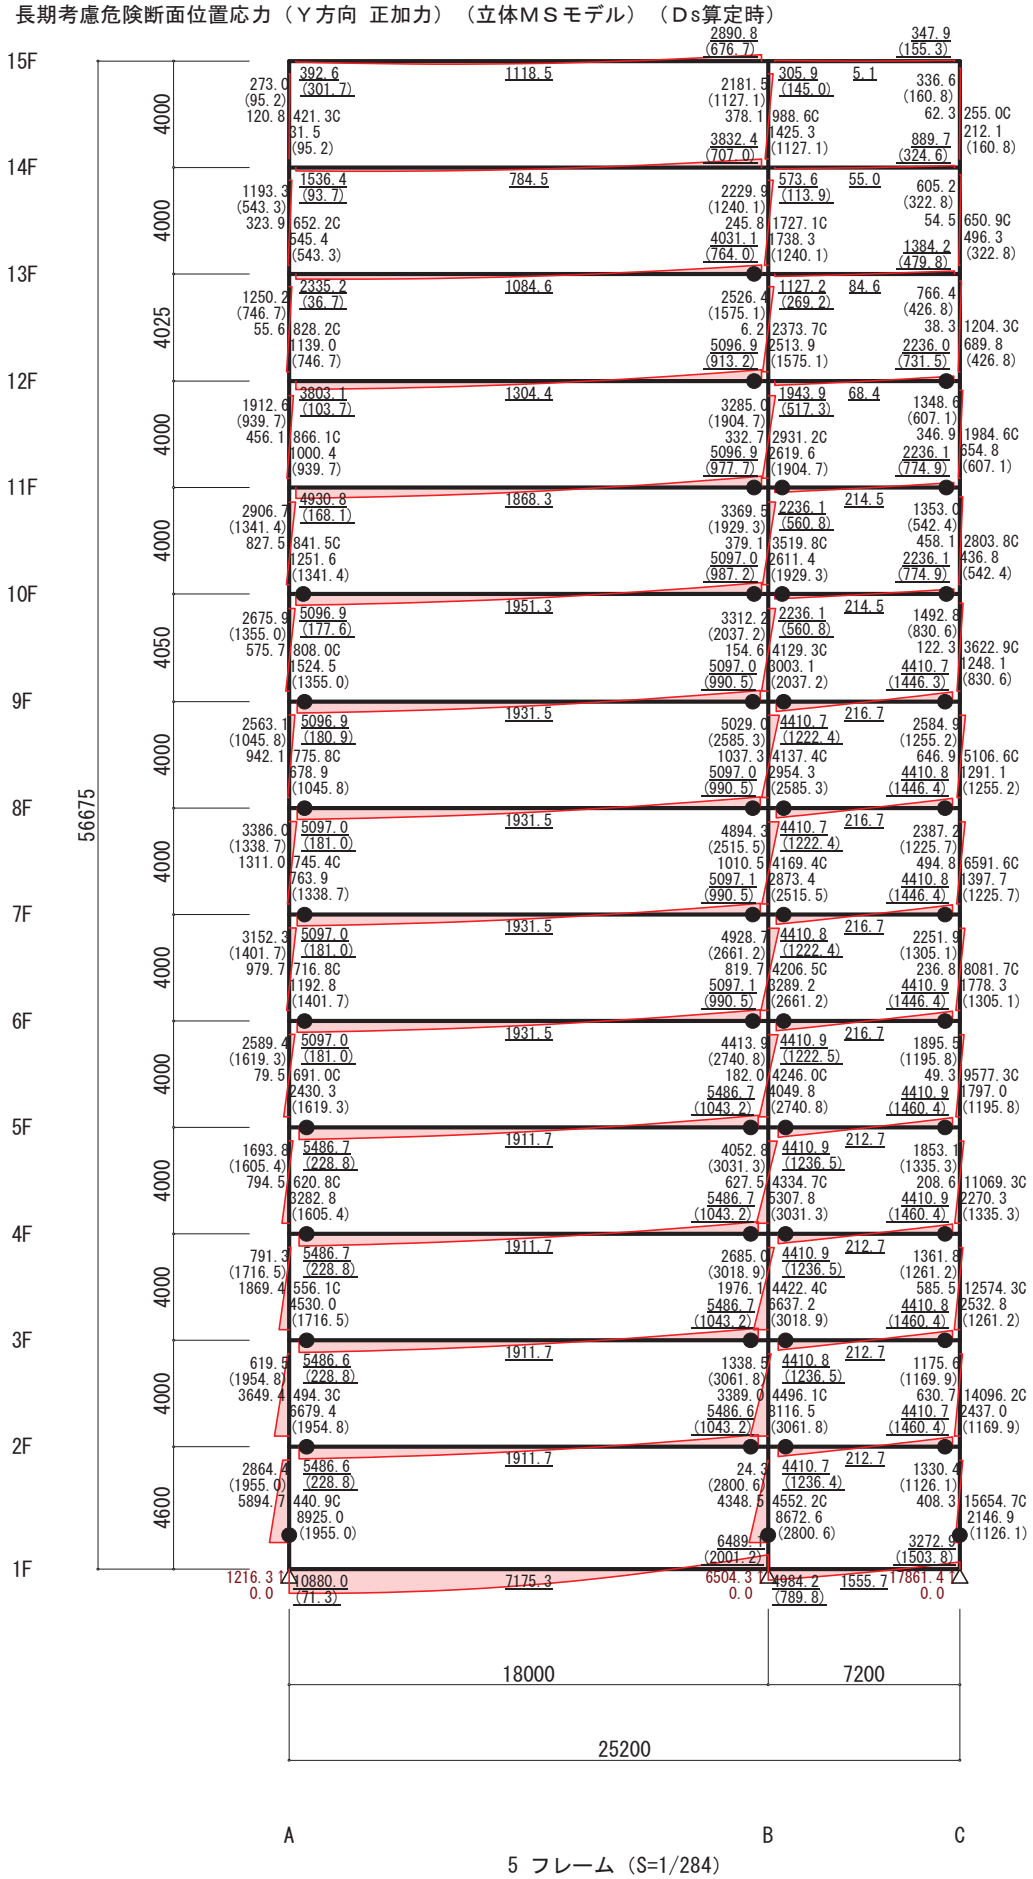


5 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

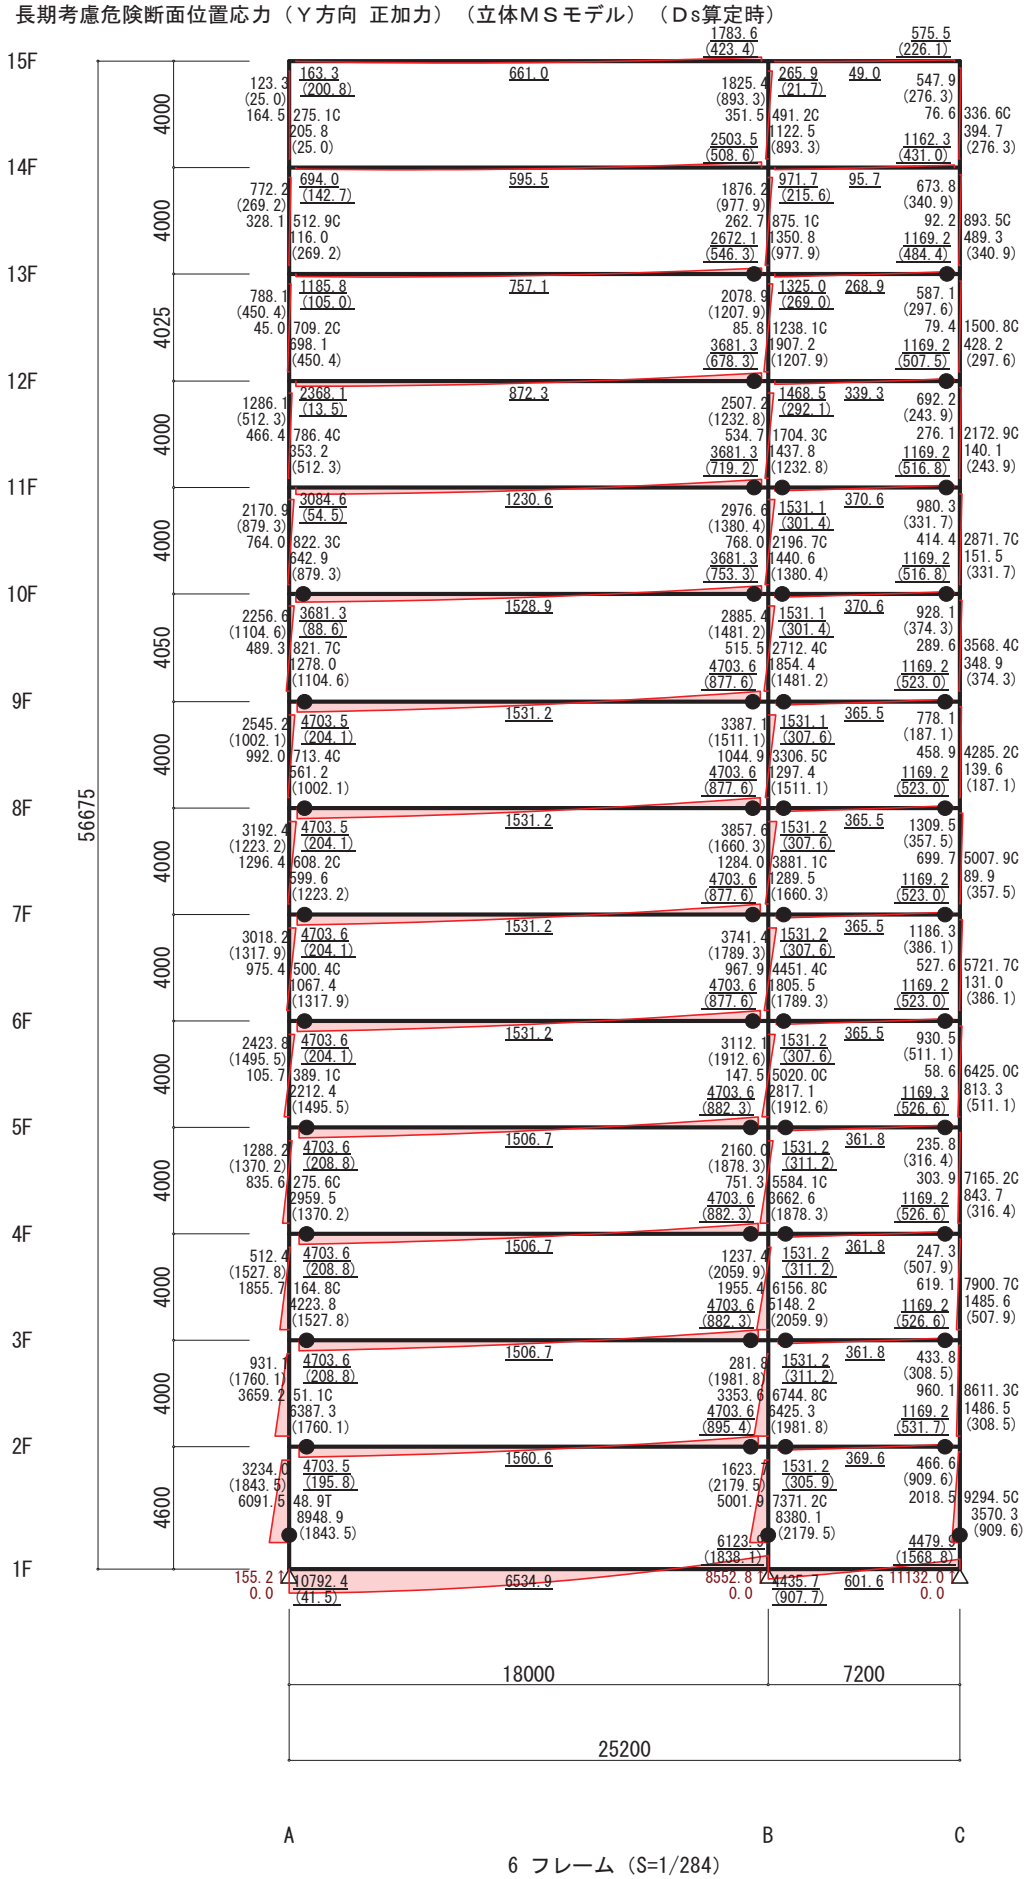


6 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

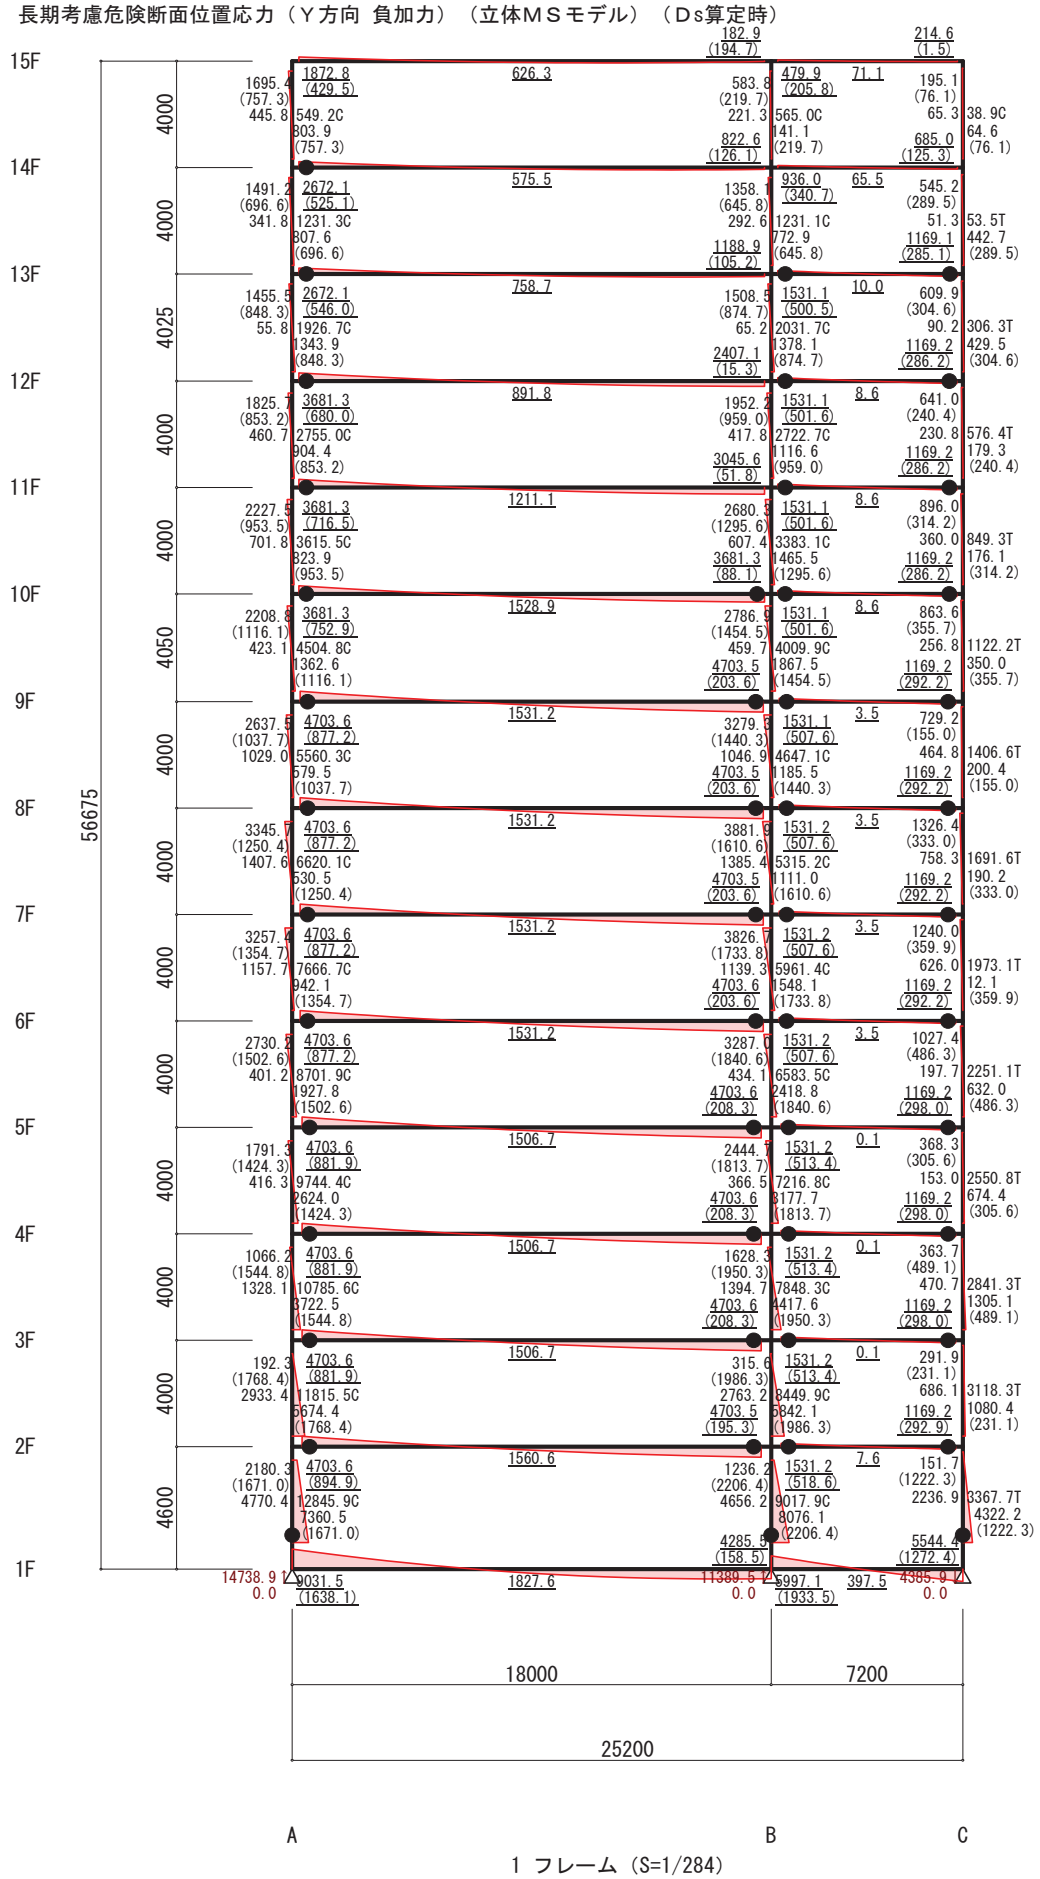


1 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

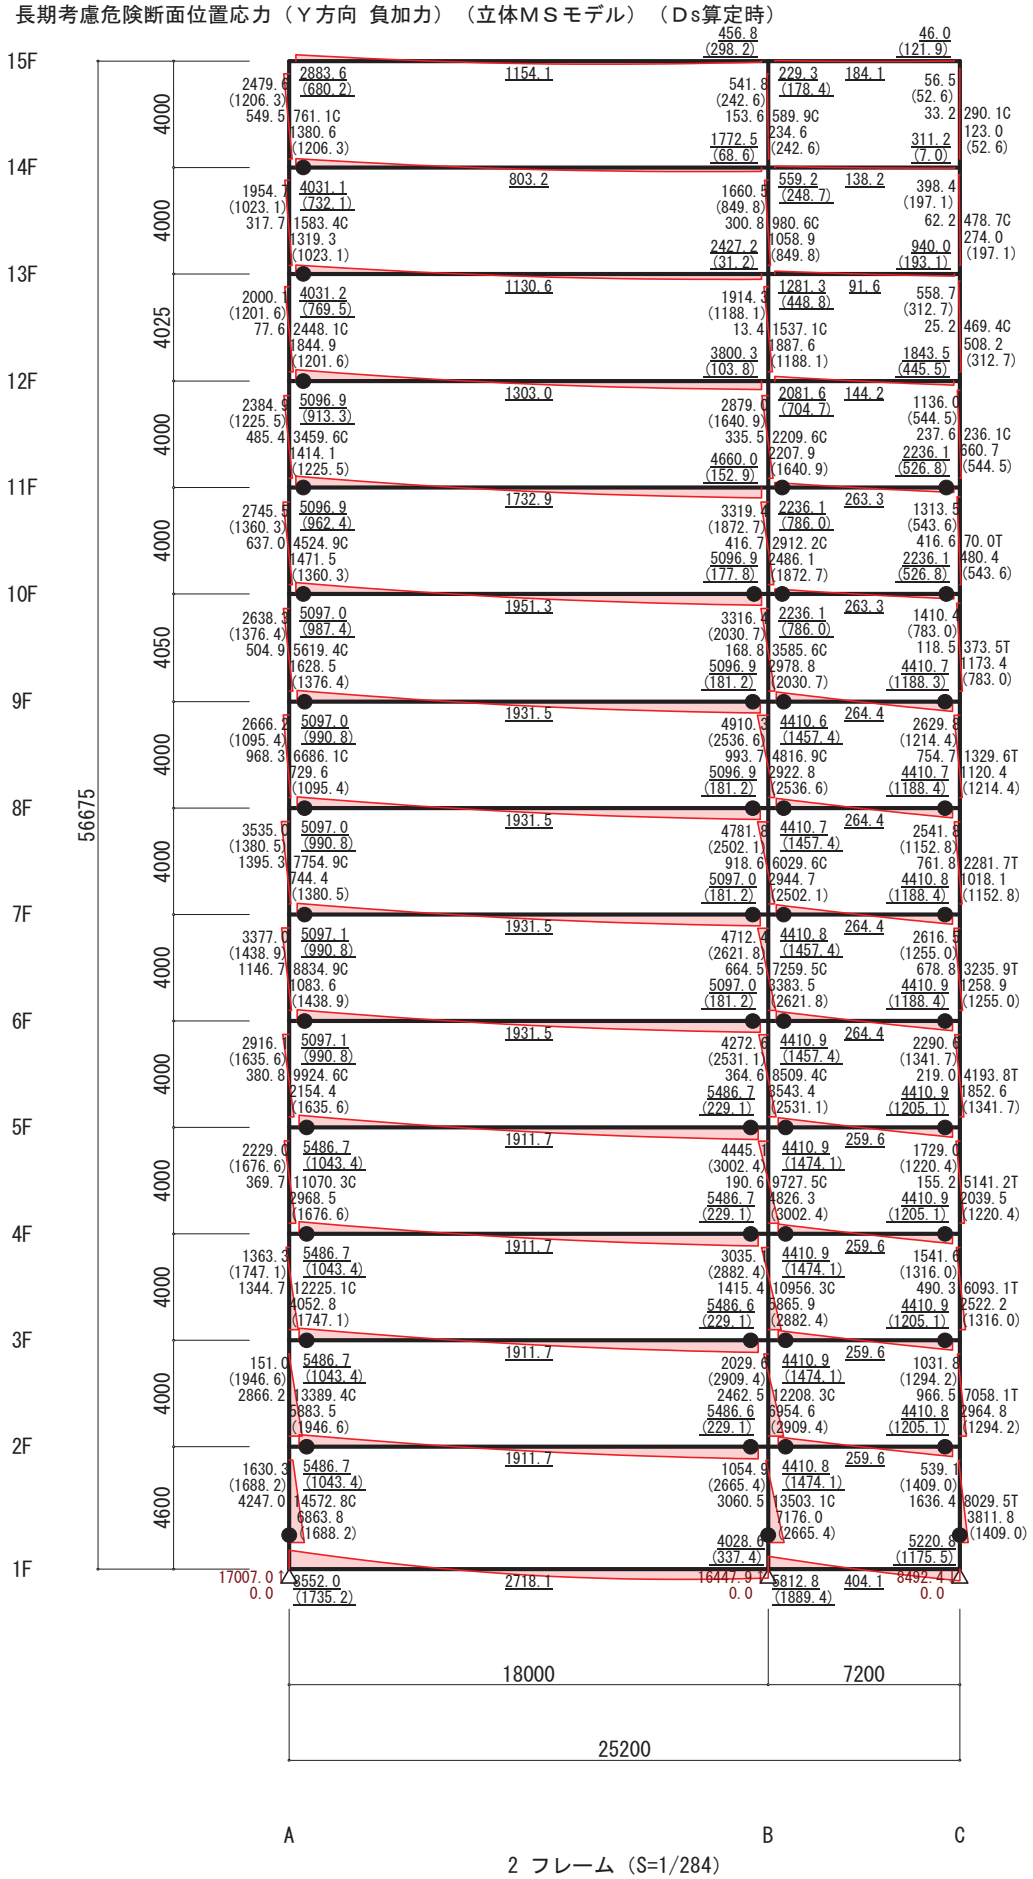


2 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

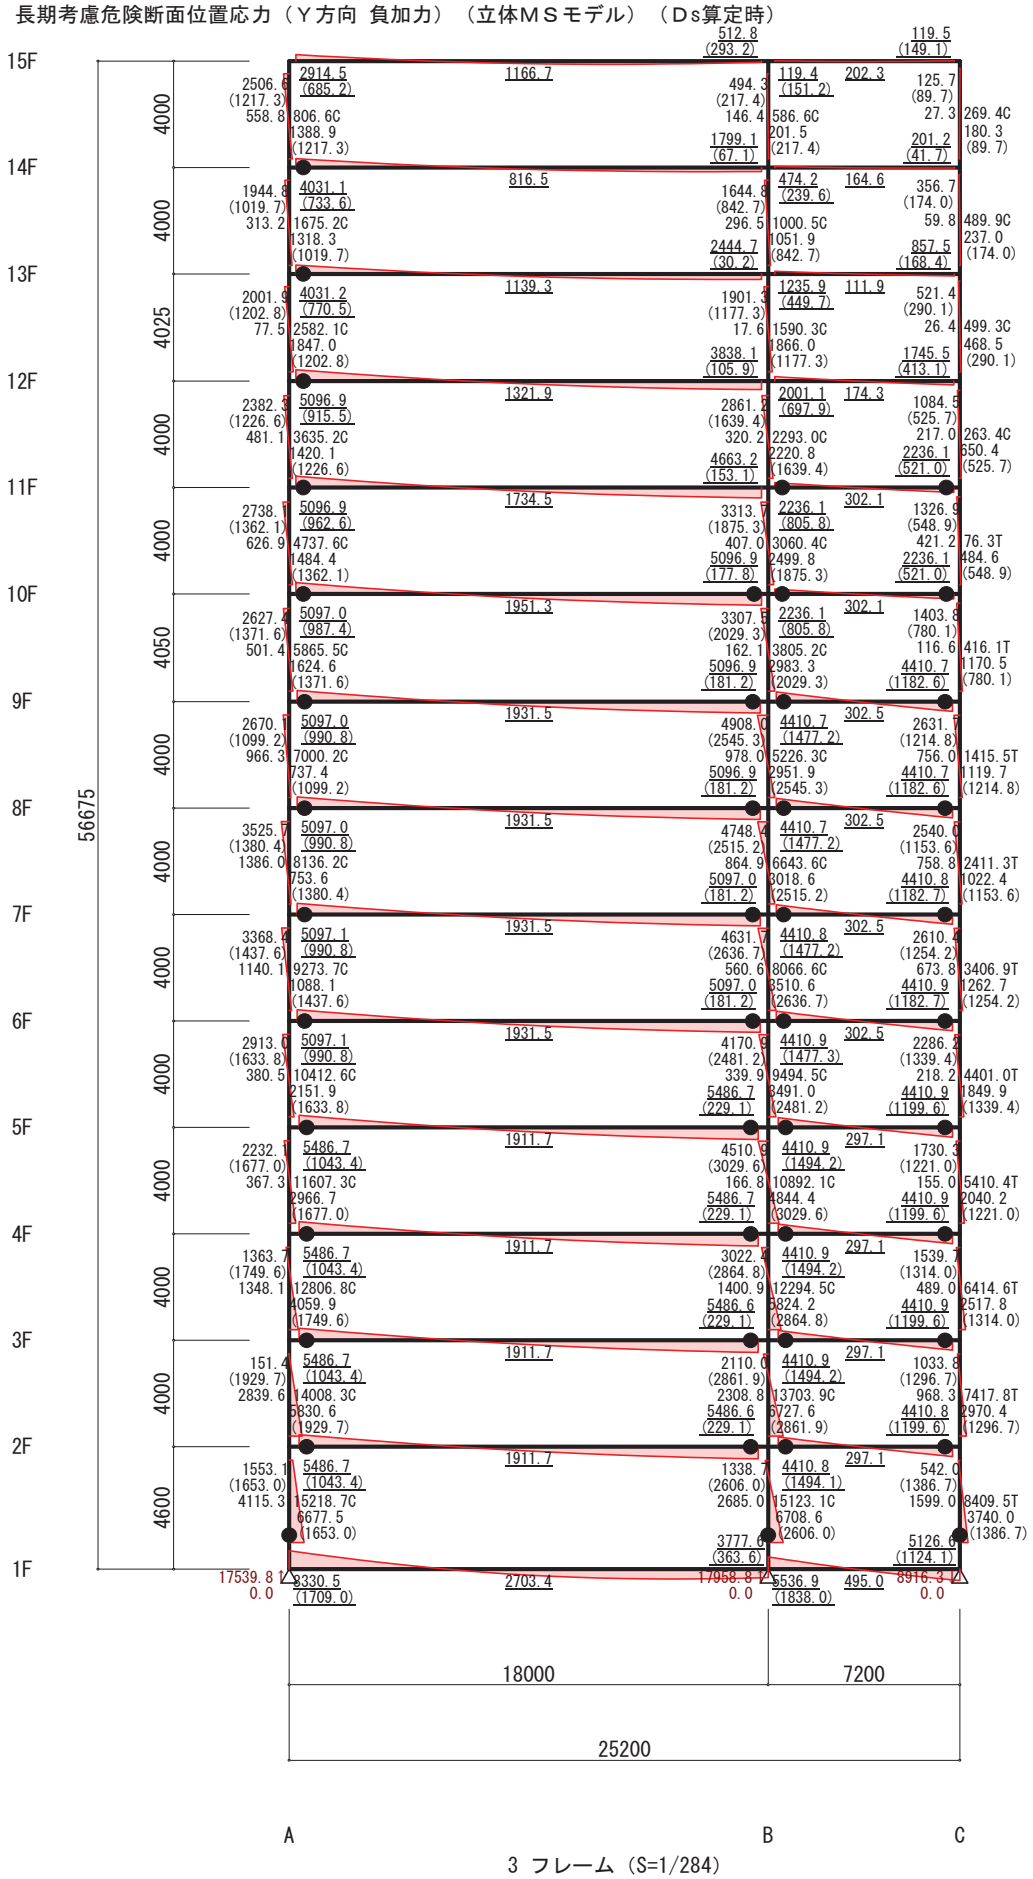


3 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

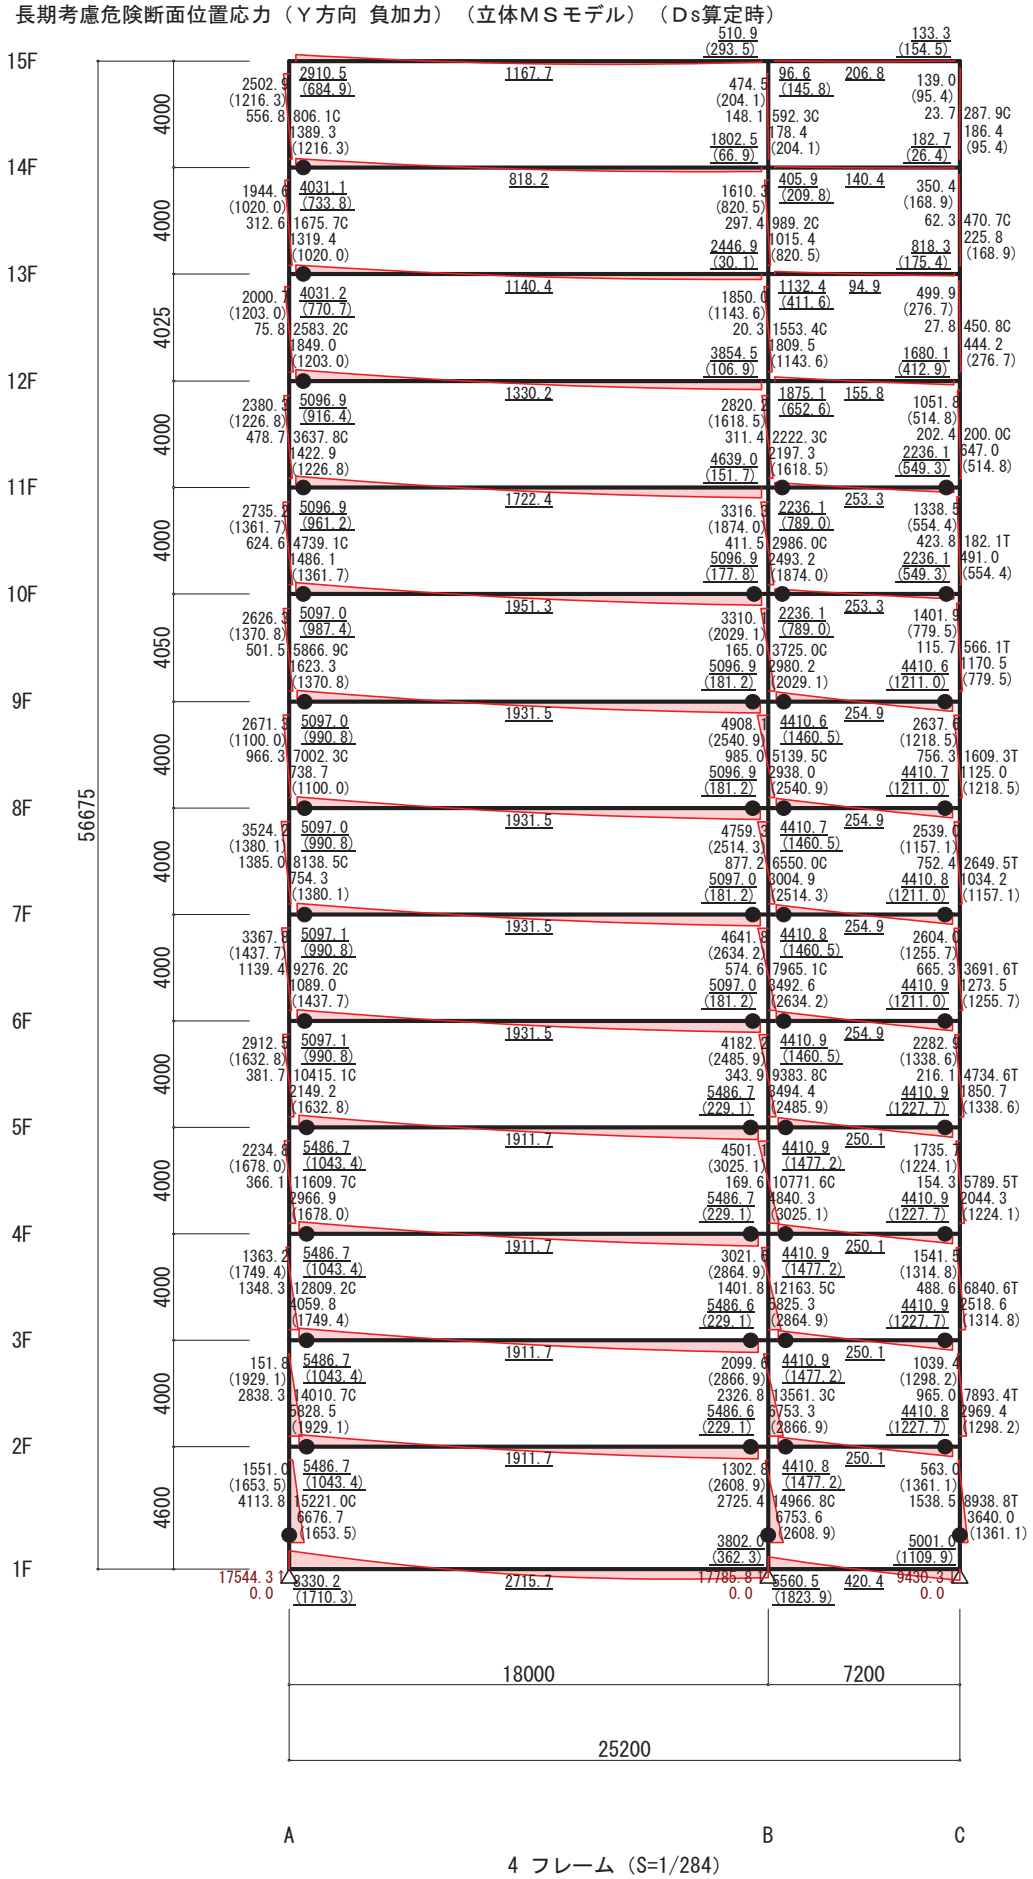


4 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

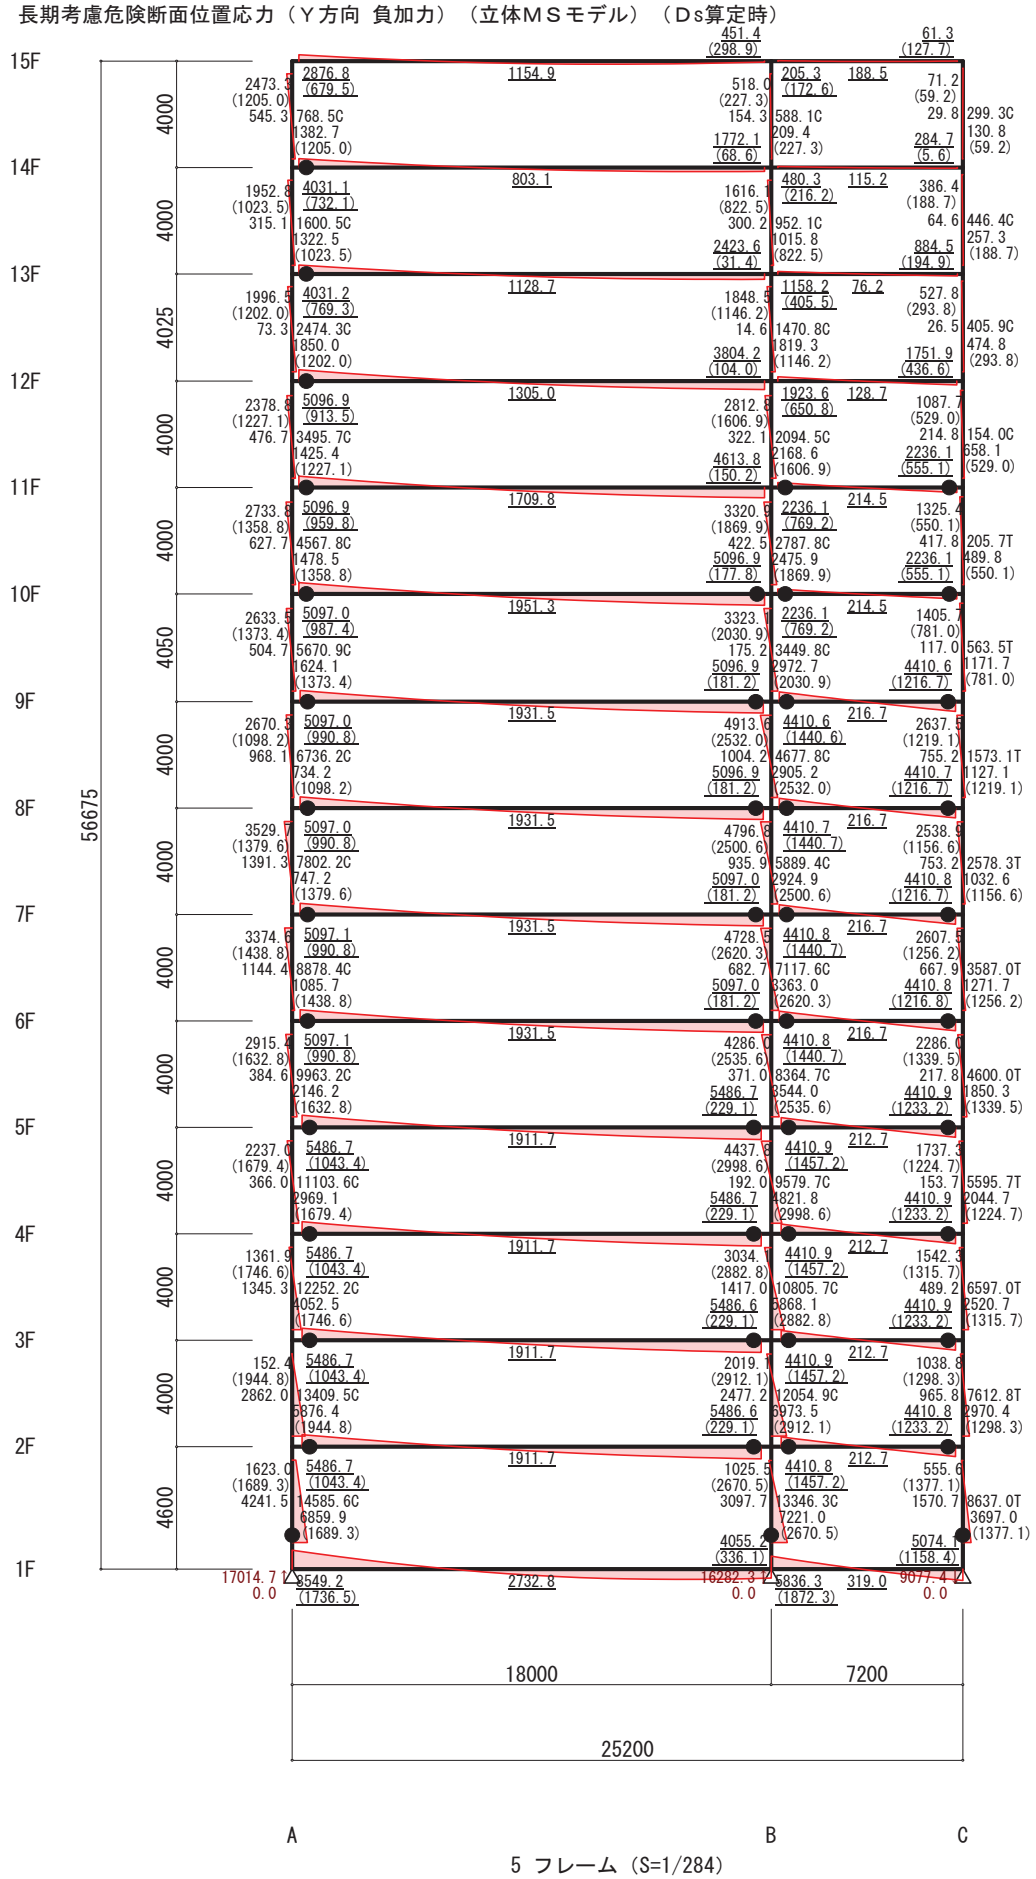

5 フレーム（S=1/284）


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

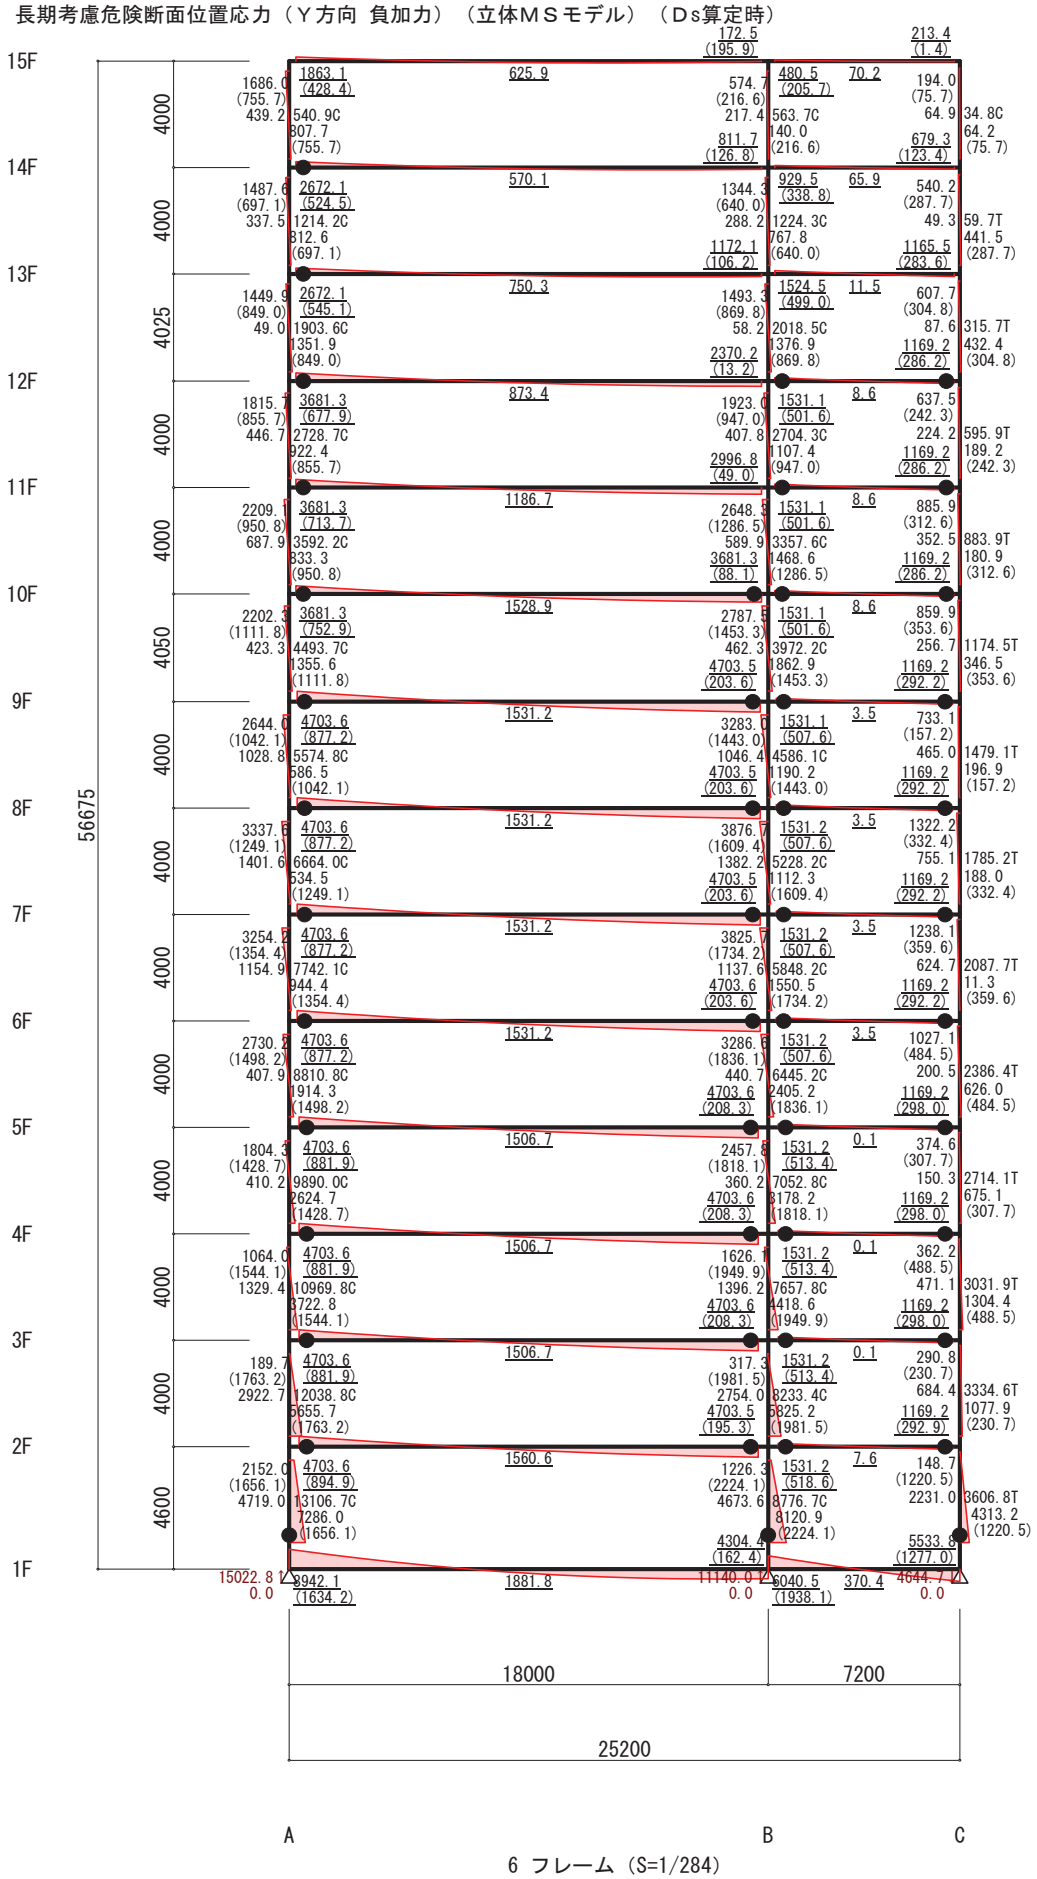



6 フレーム（S=1/284）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

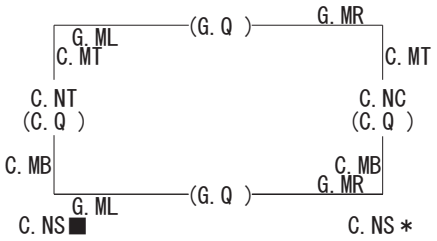

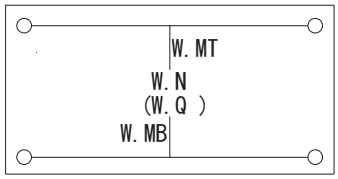


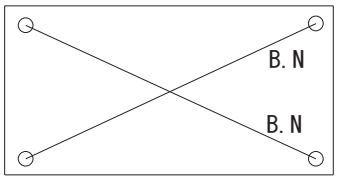


G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

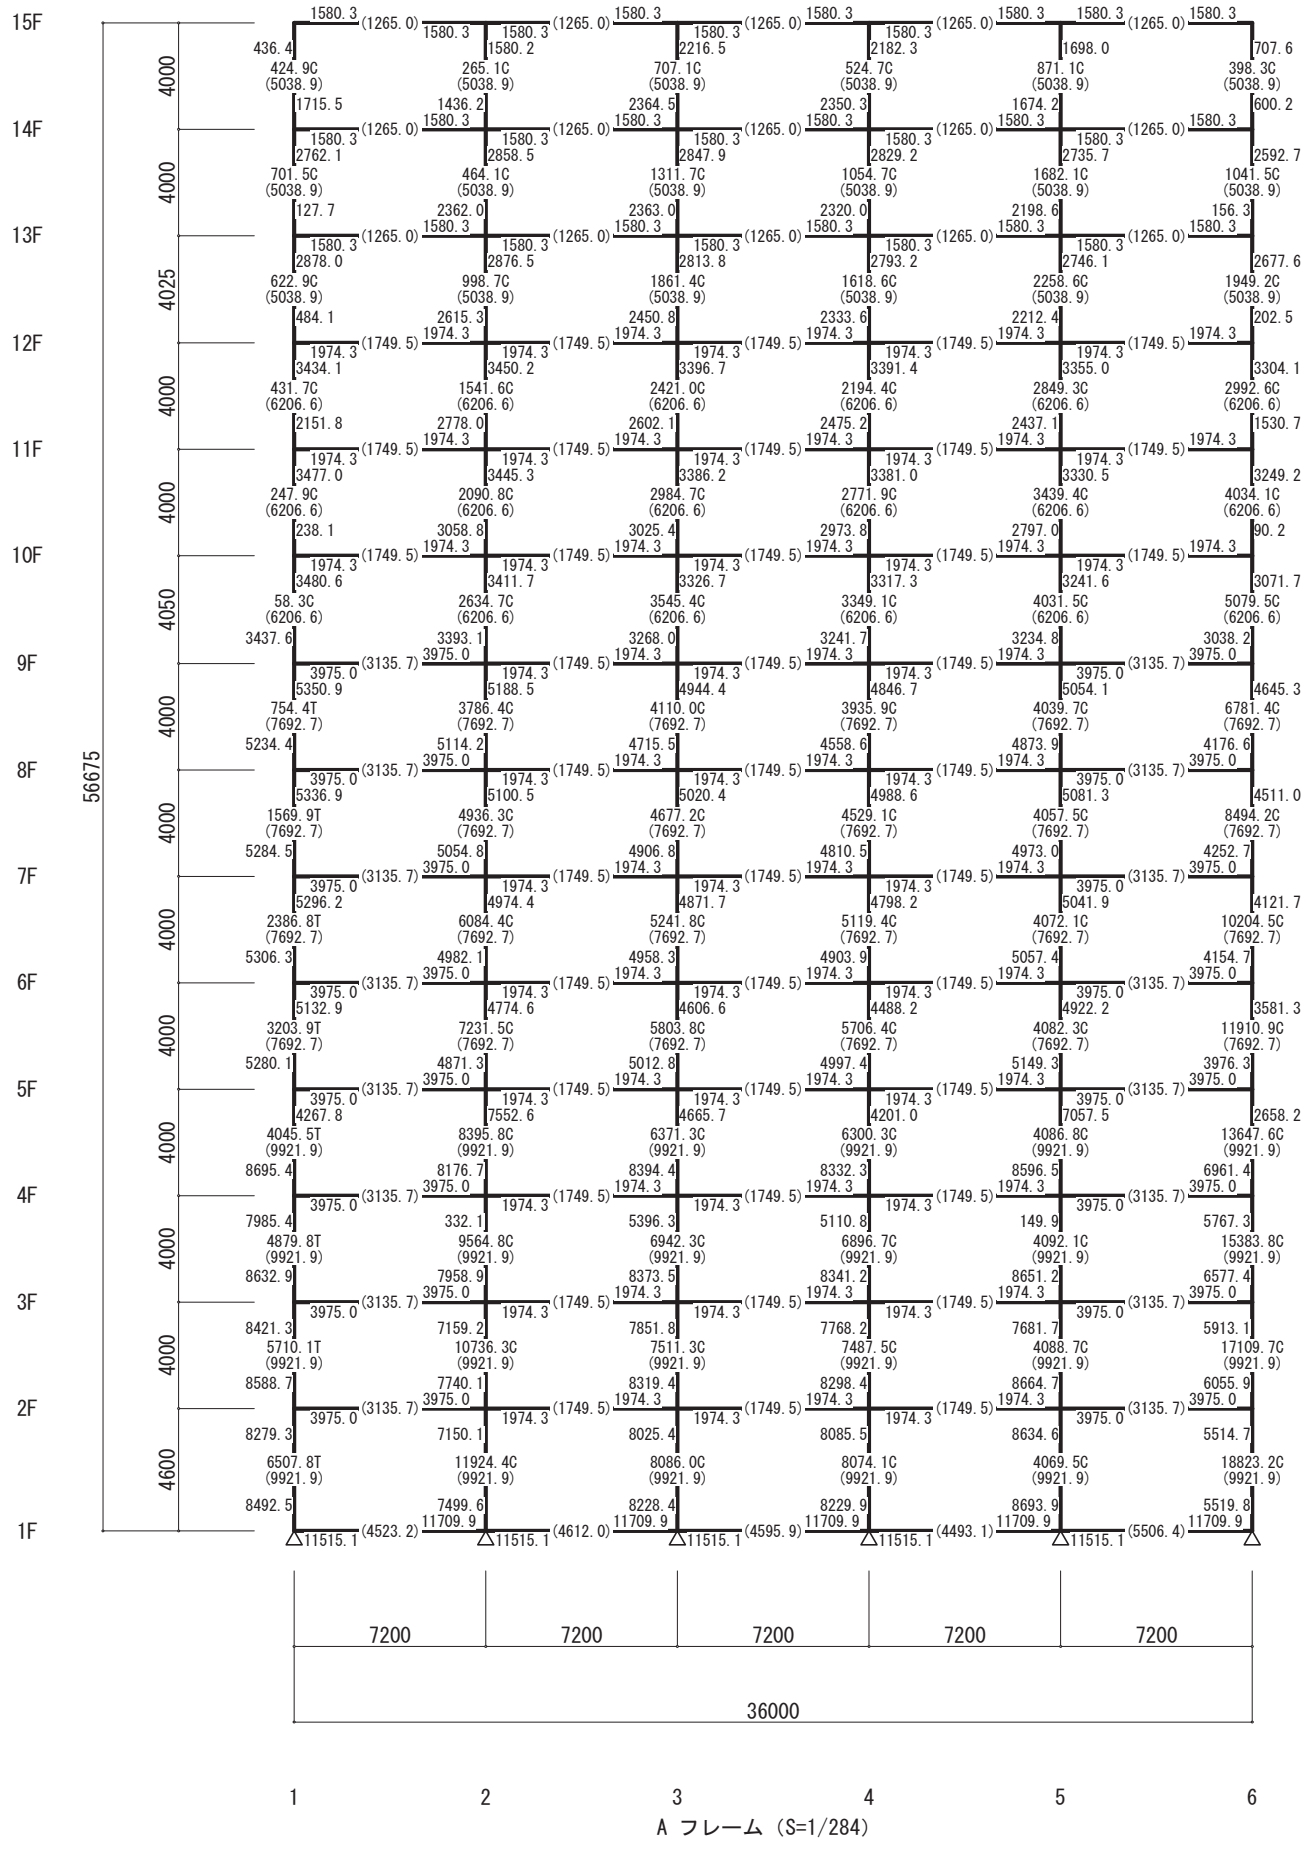


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

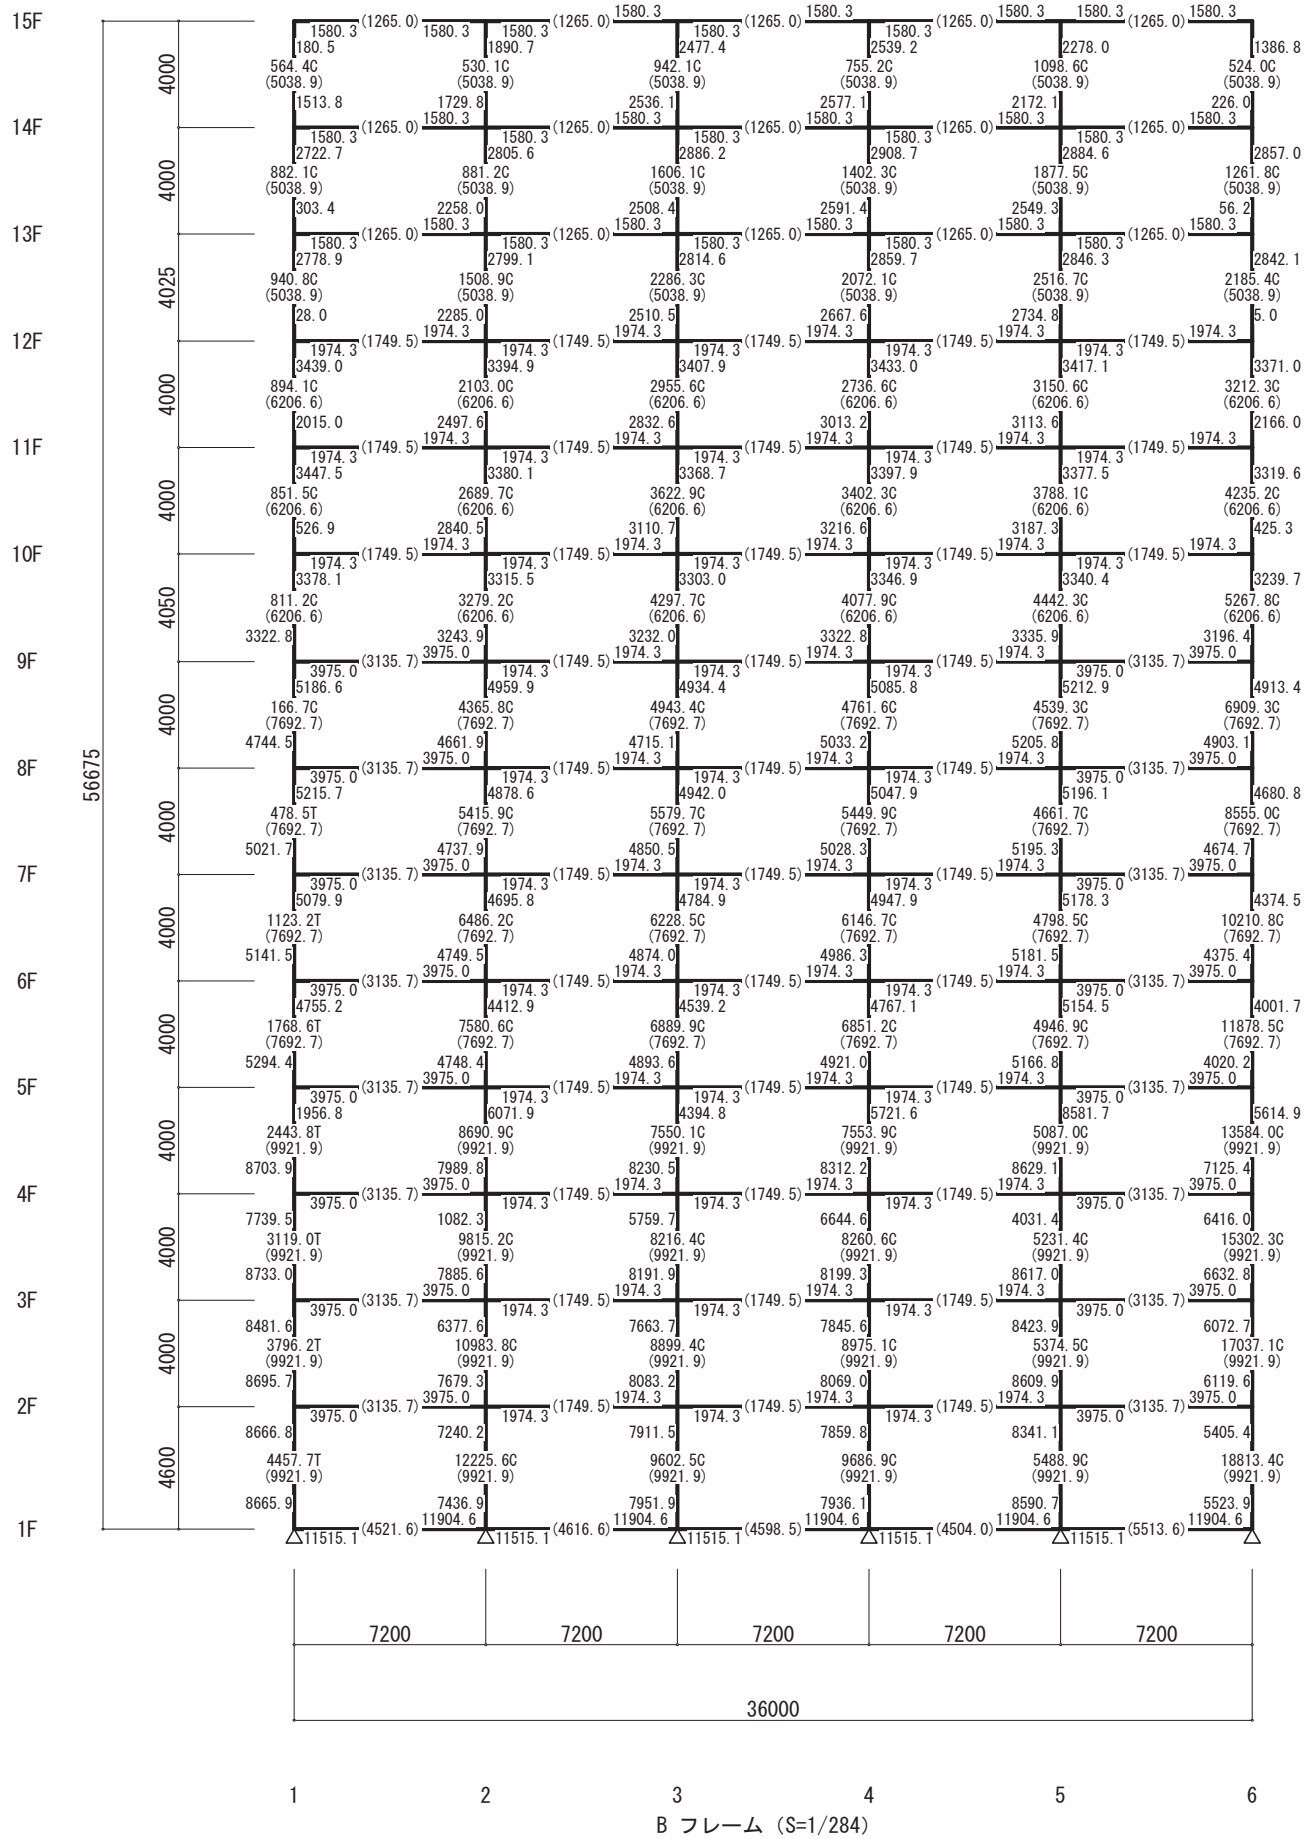


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

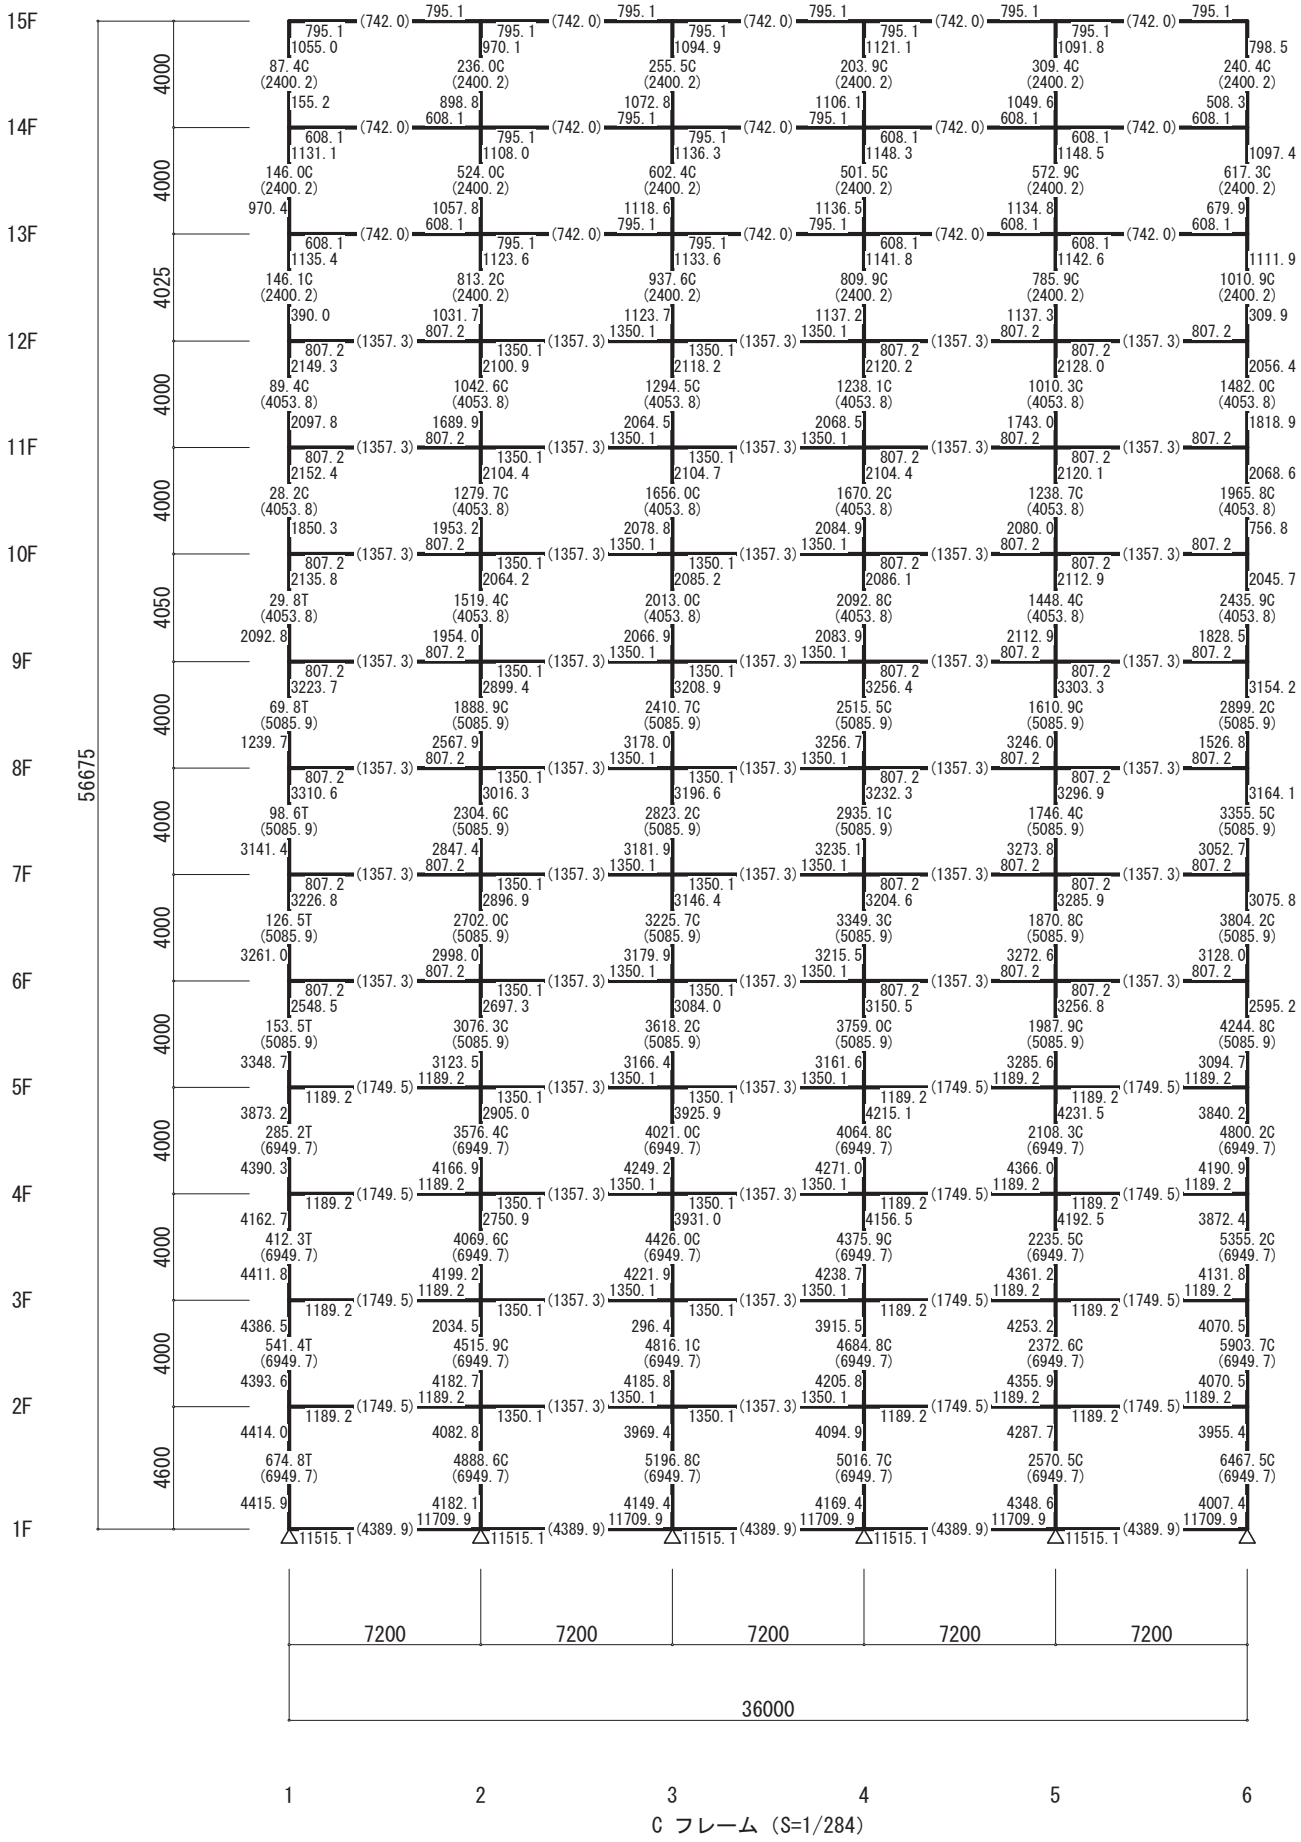

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

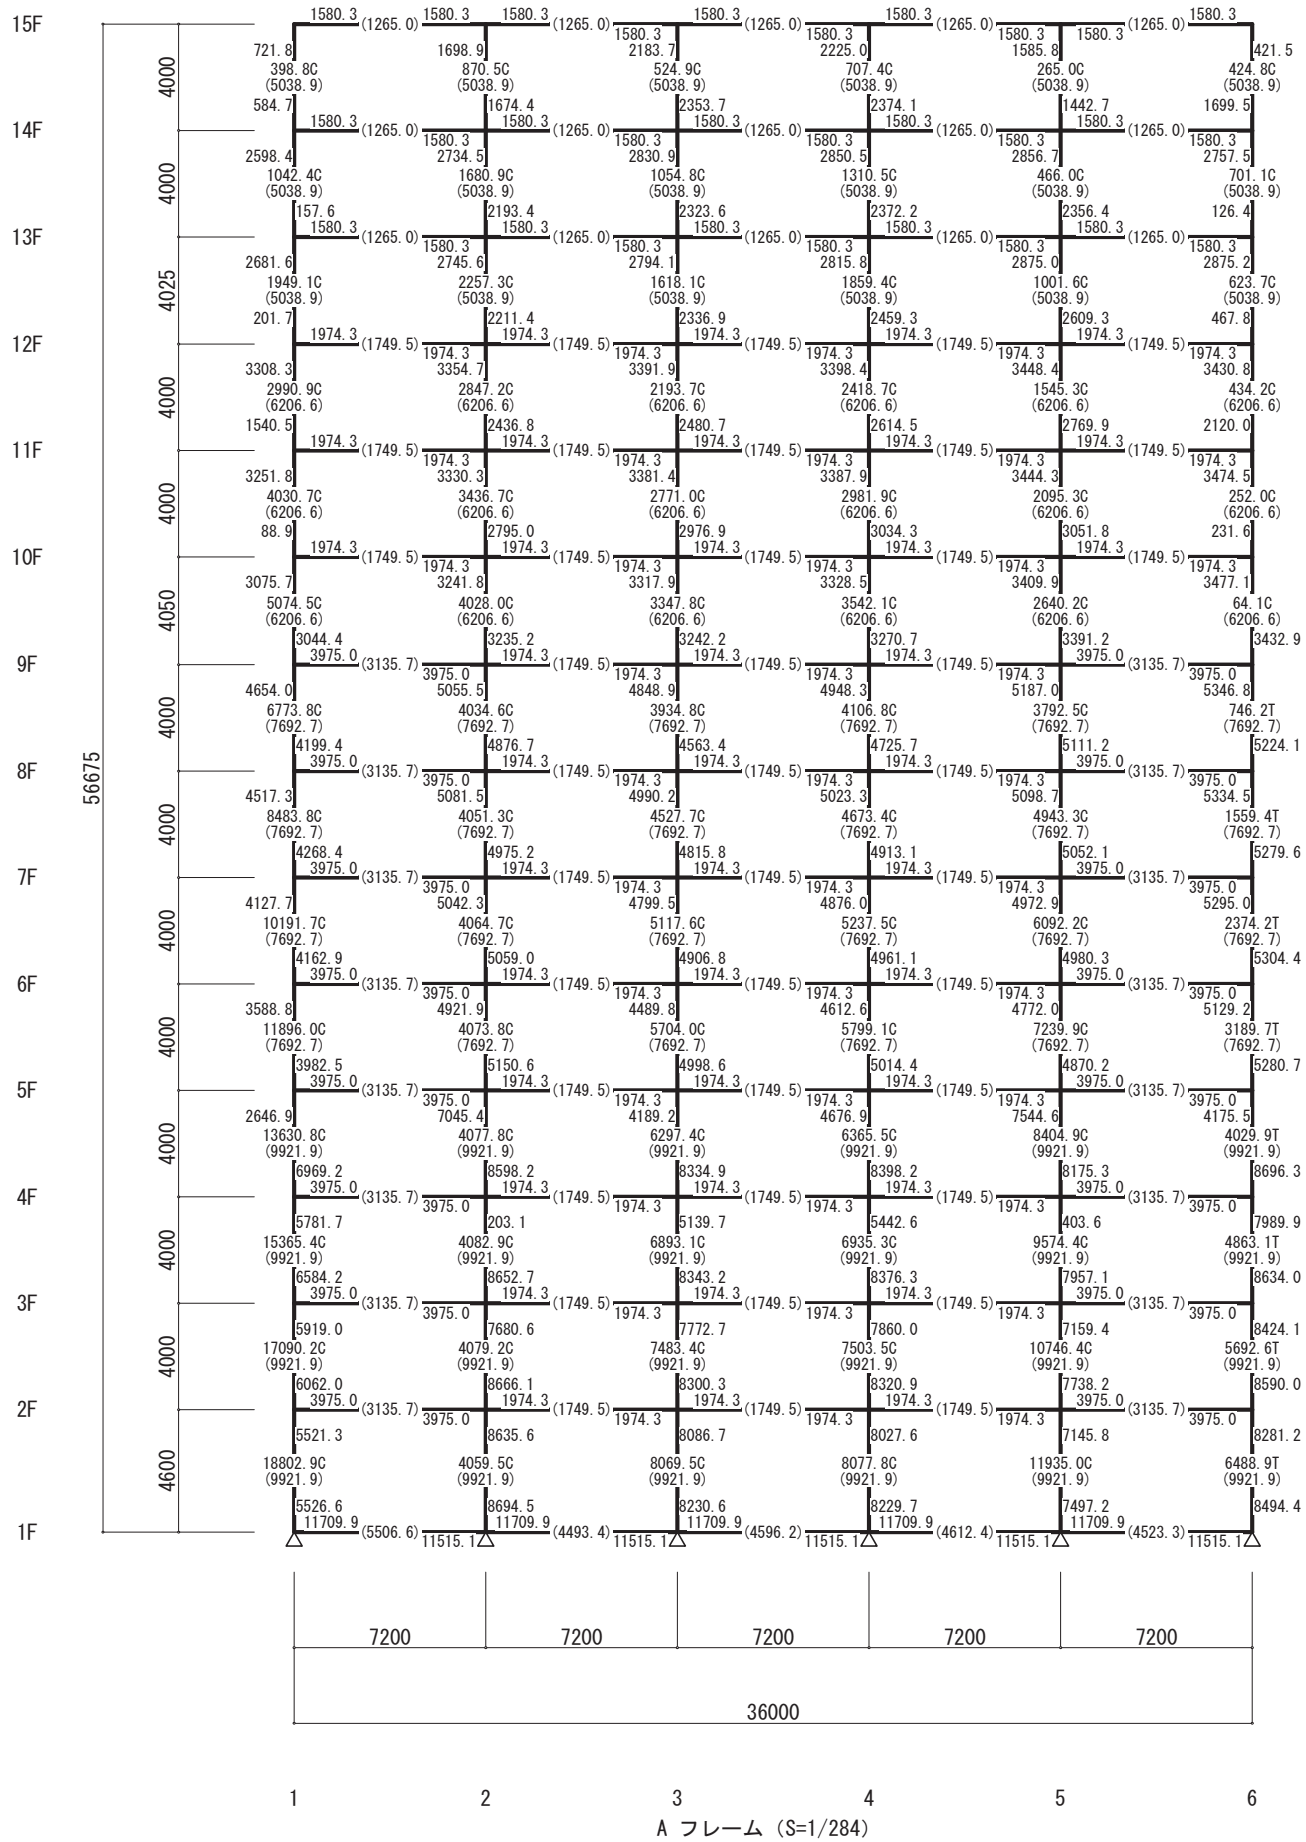


終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

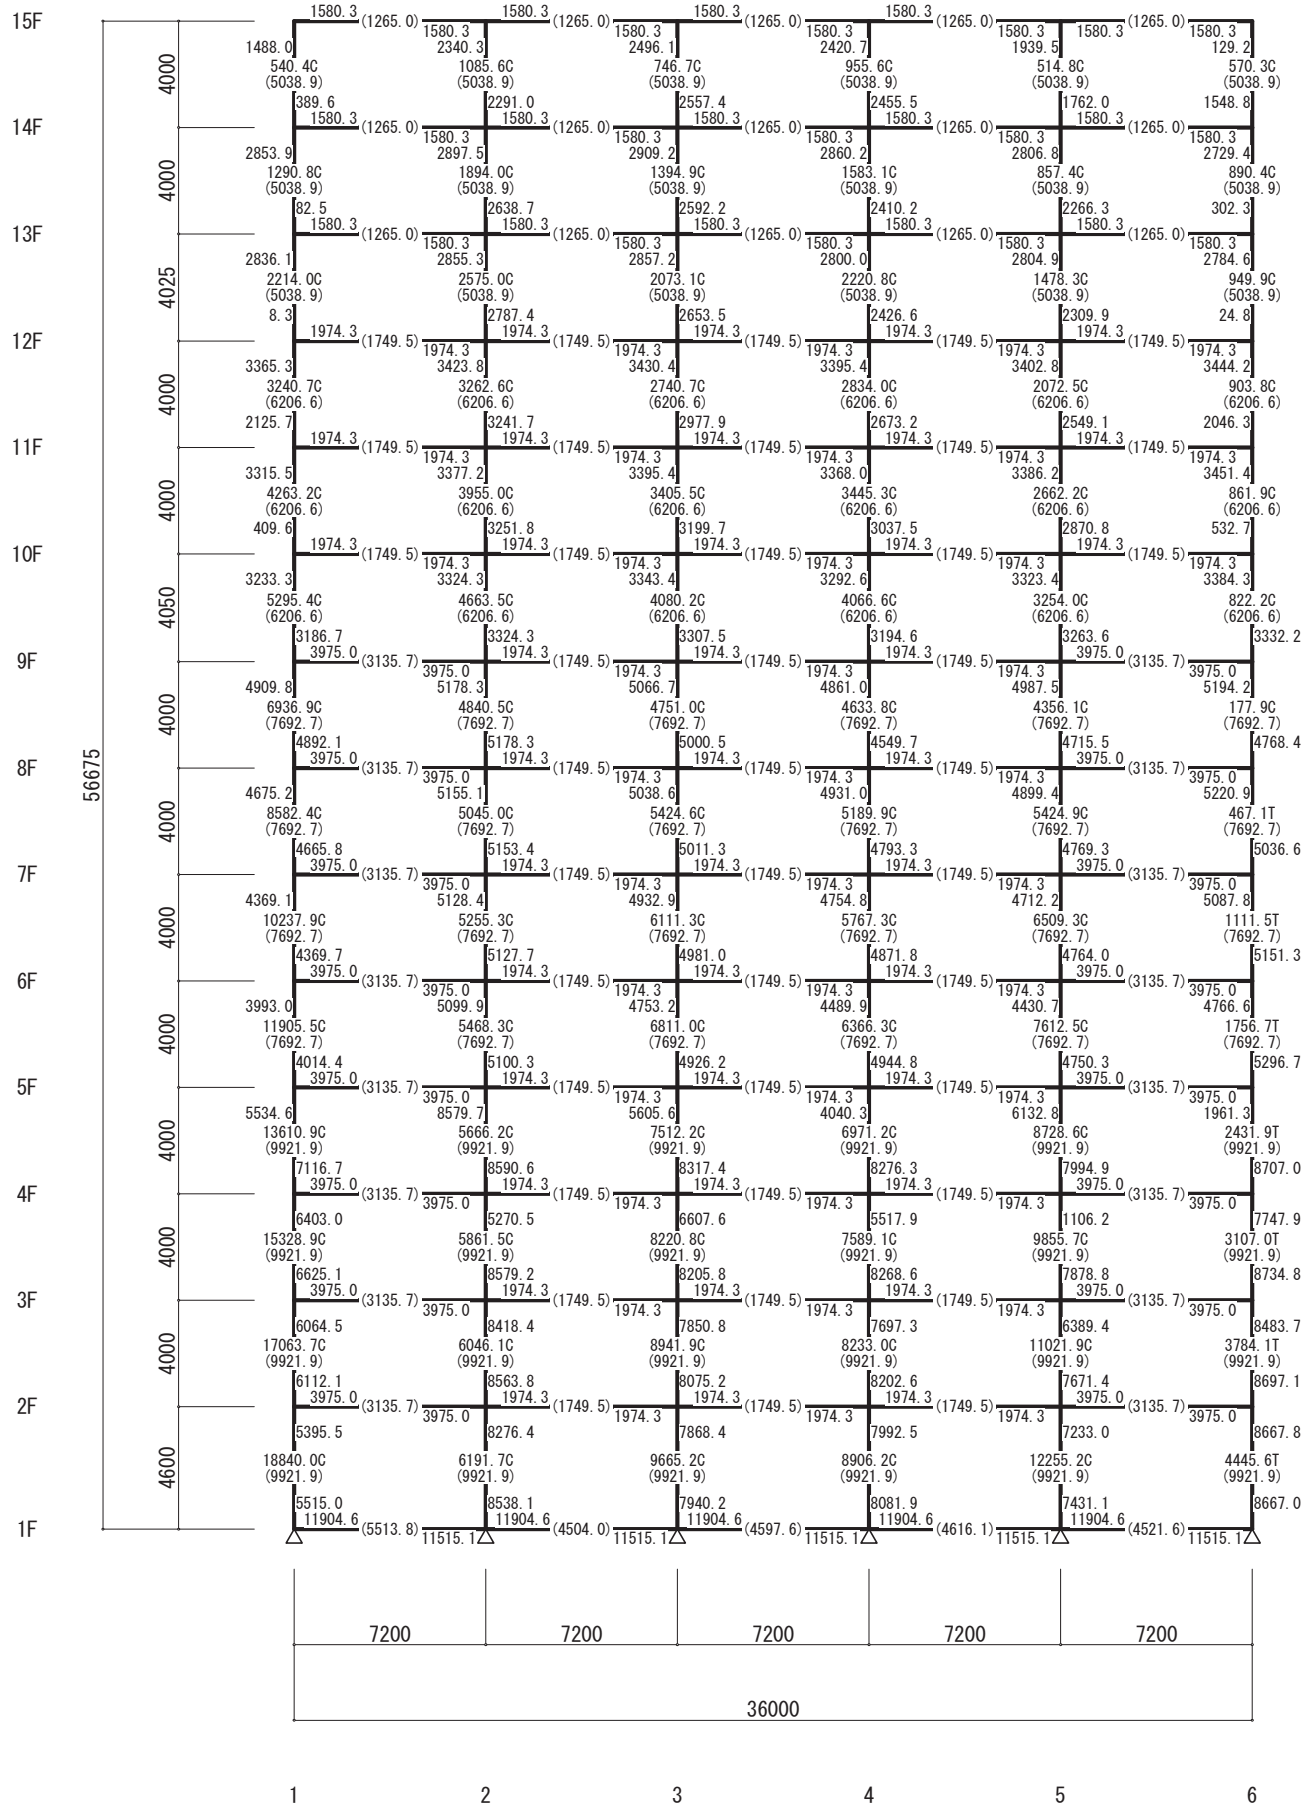


B フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

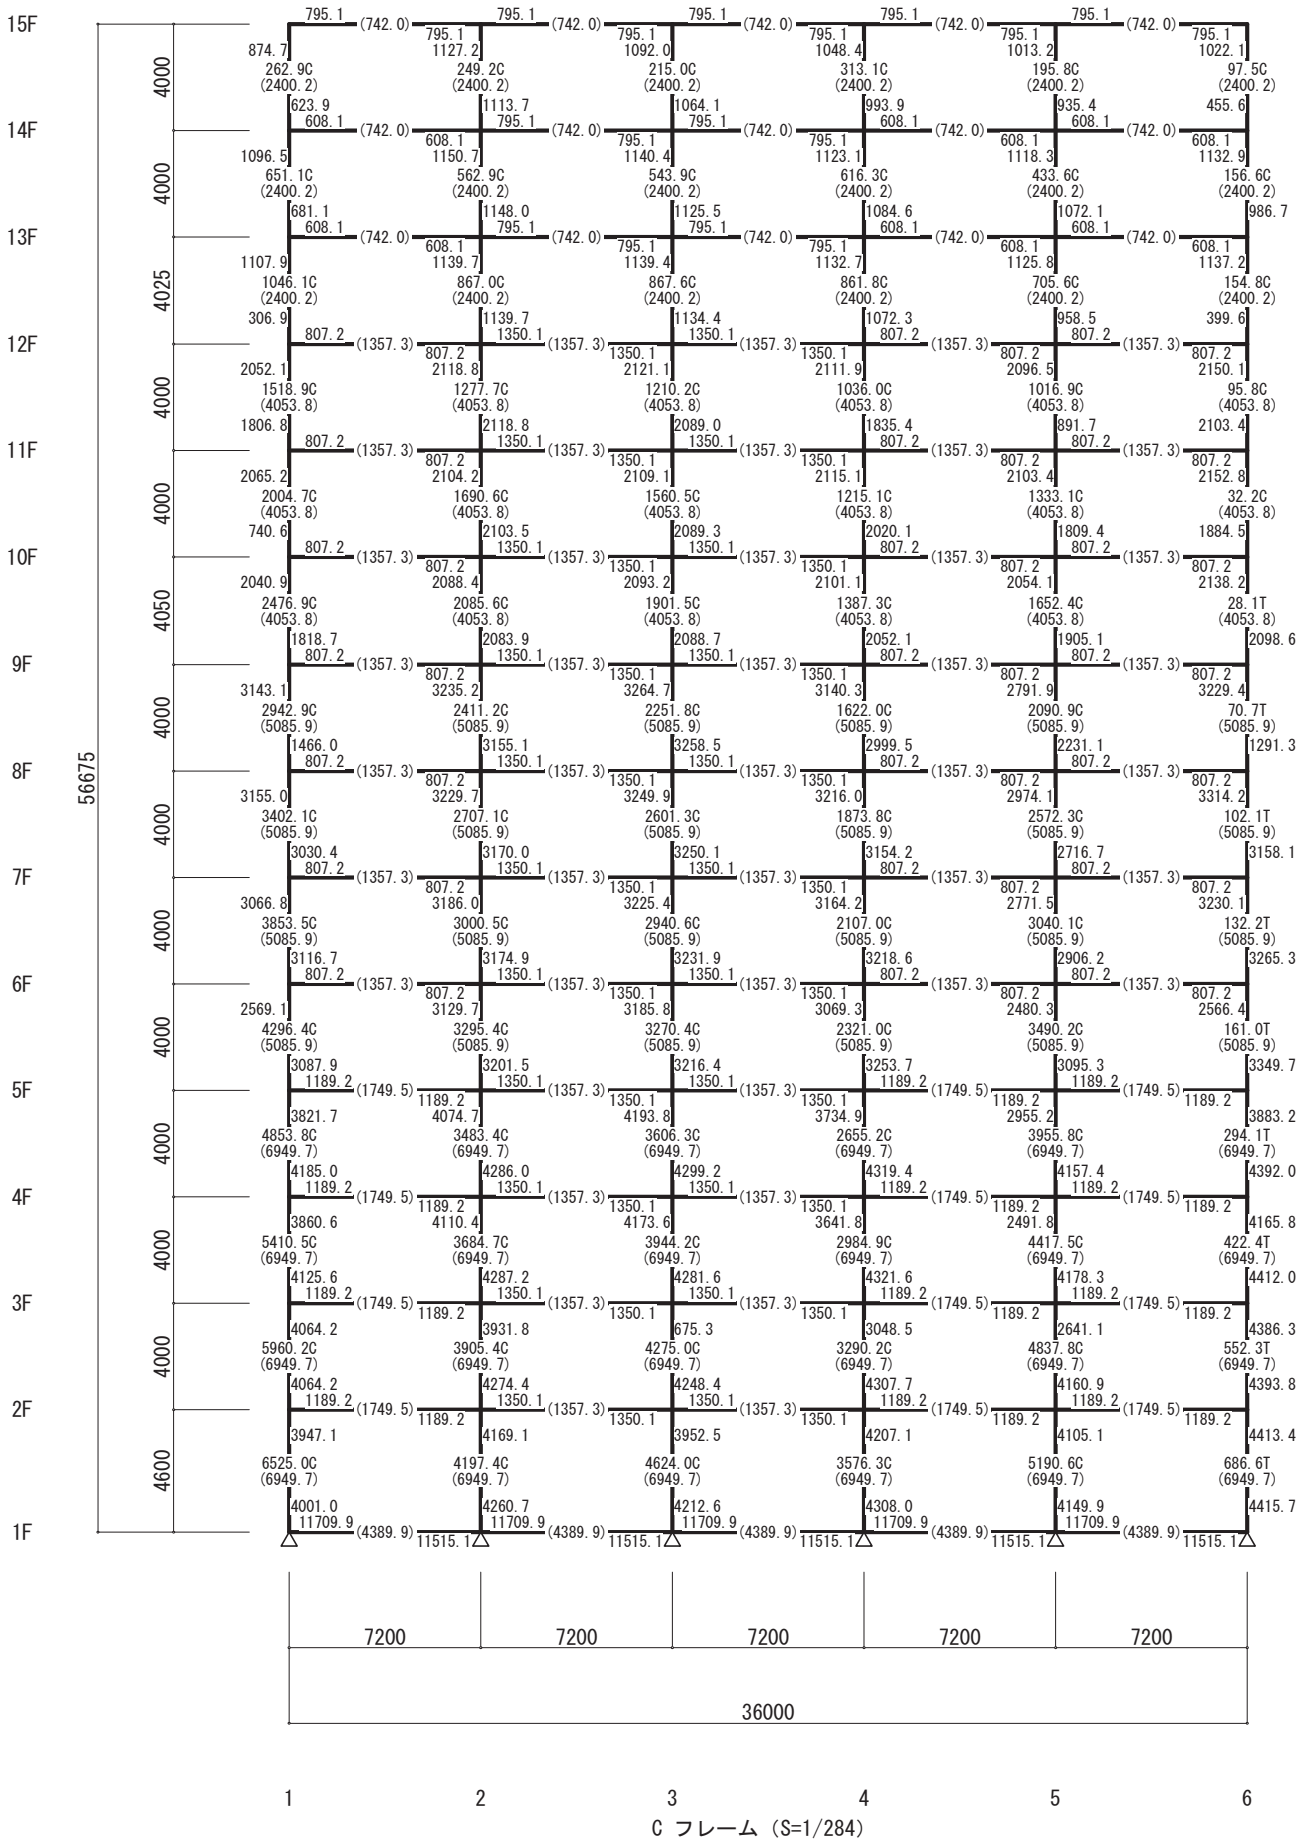


終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

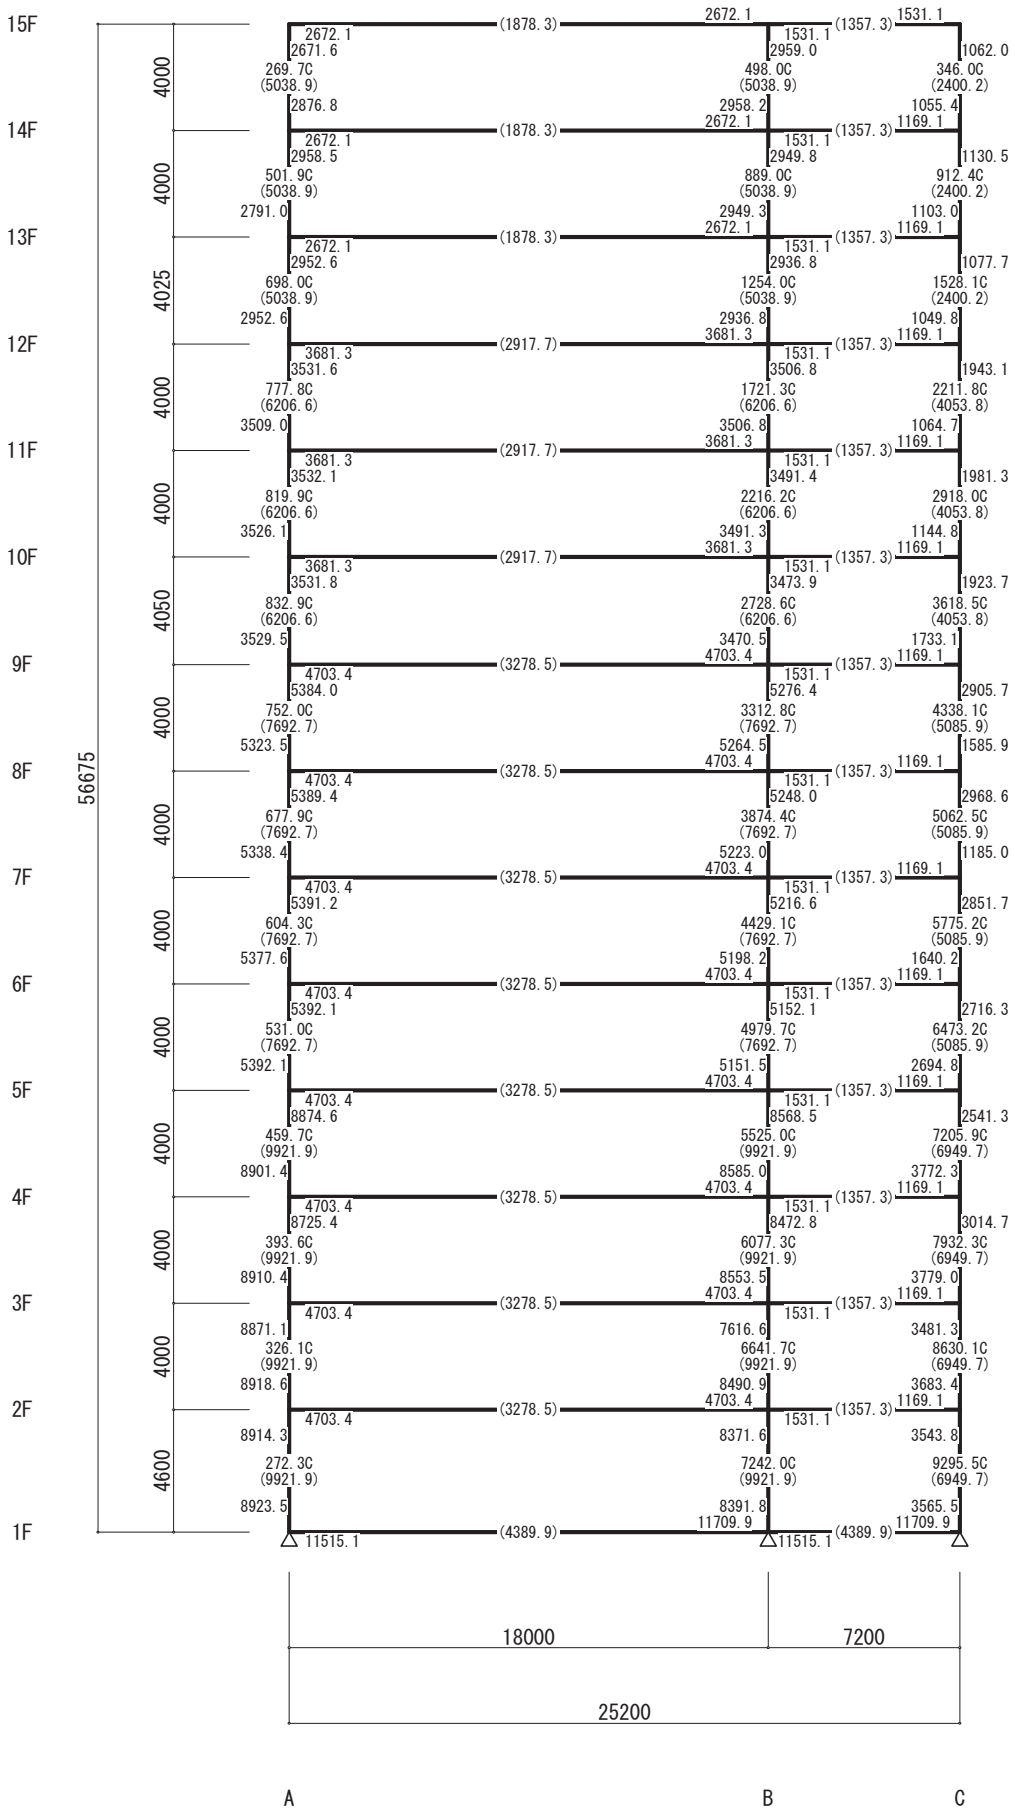


1 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

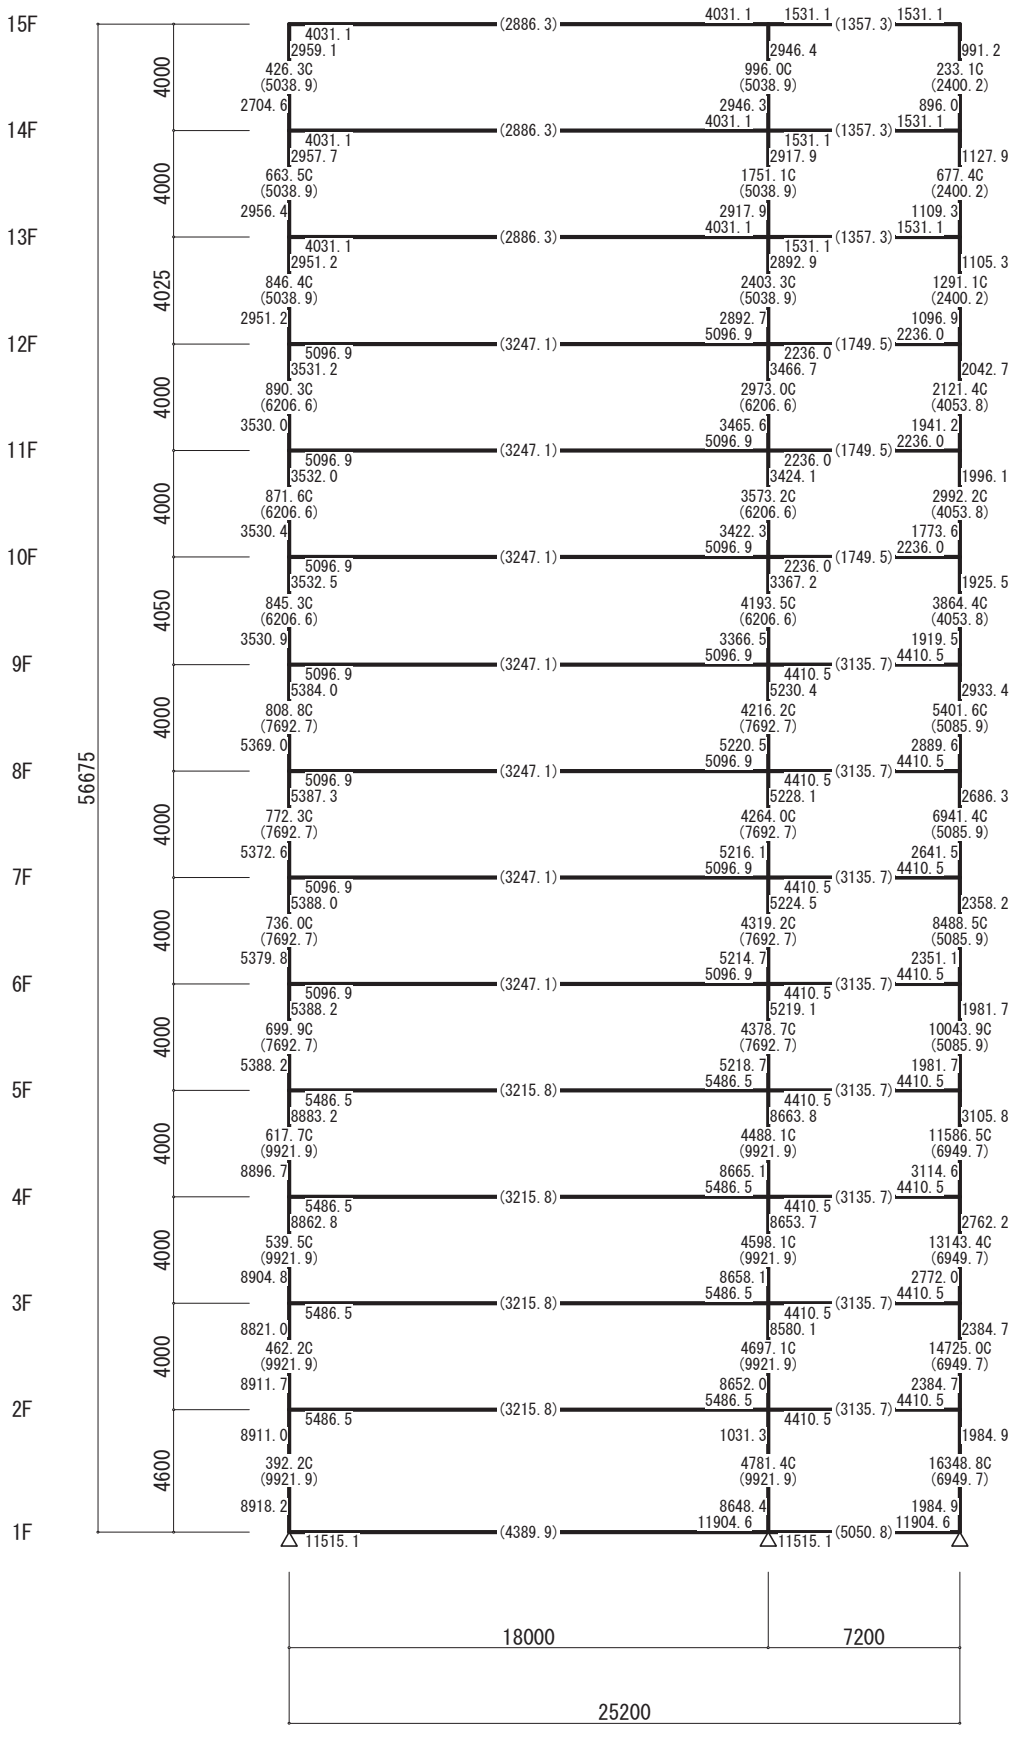


2 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

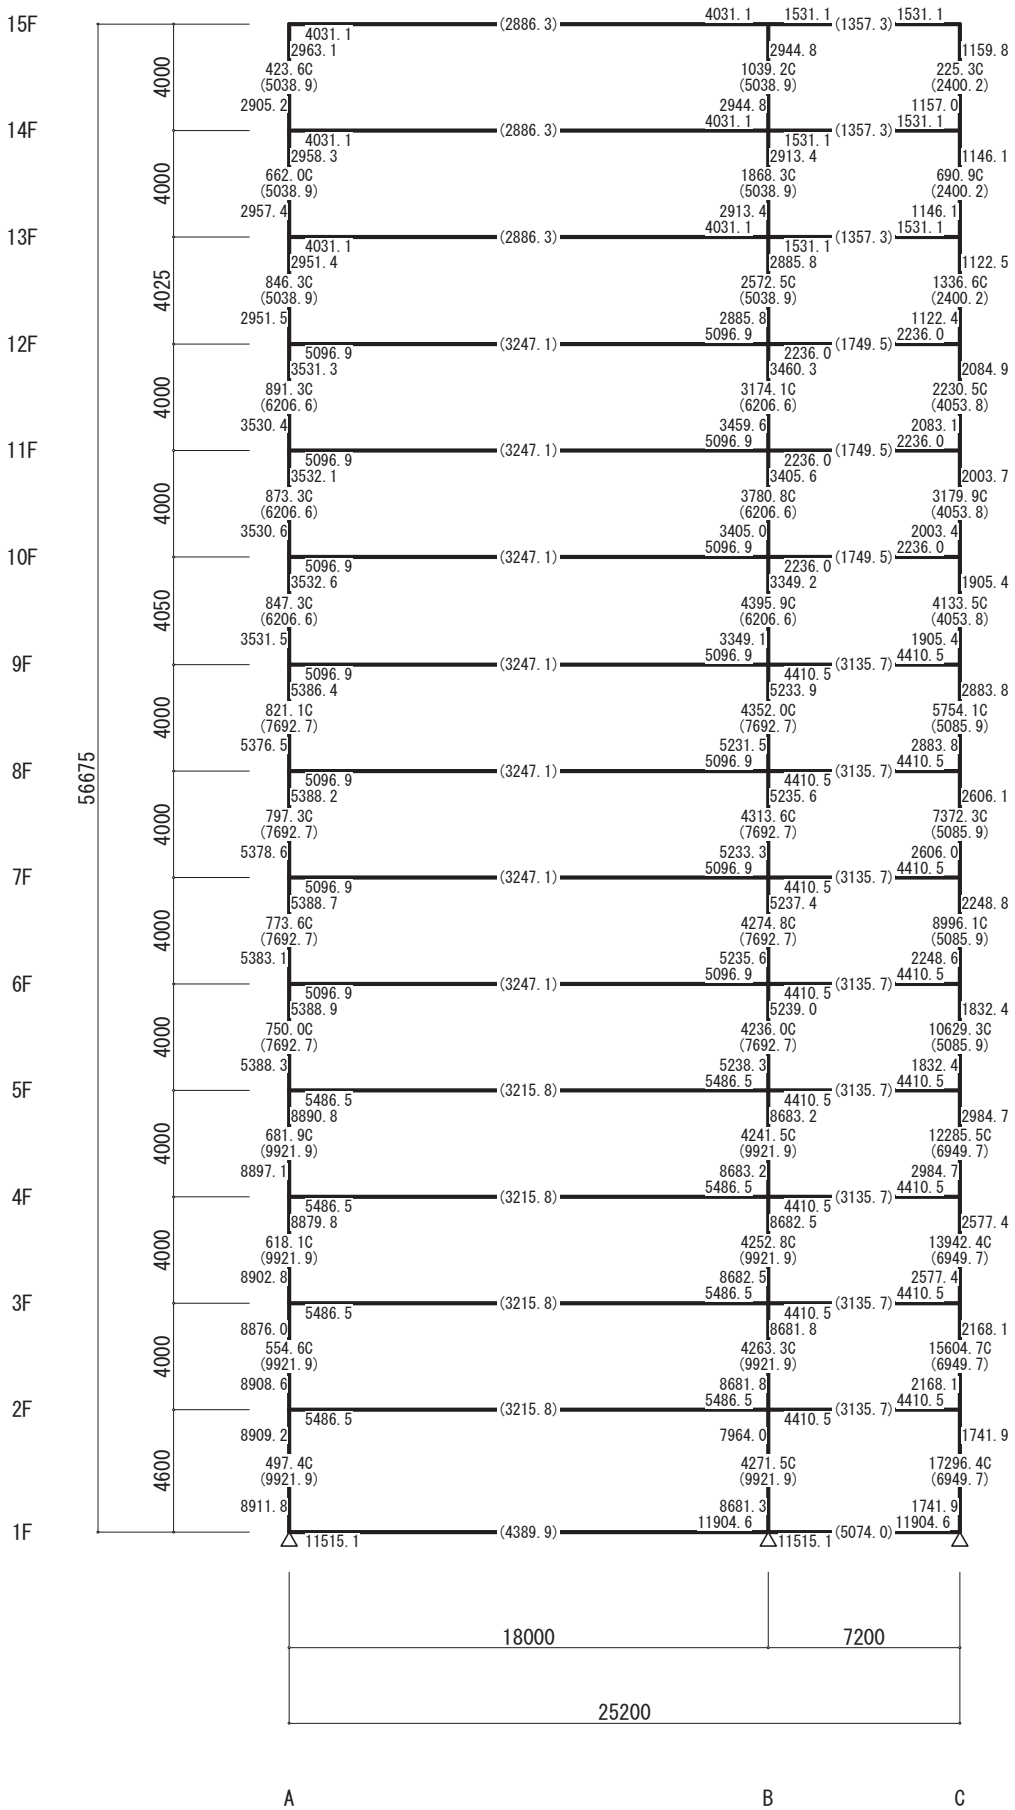


3 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

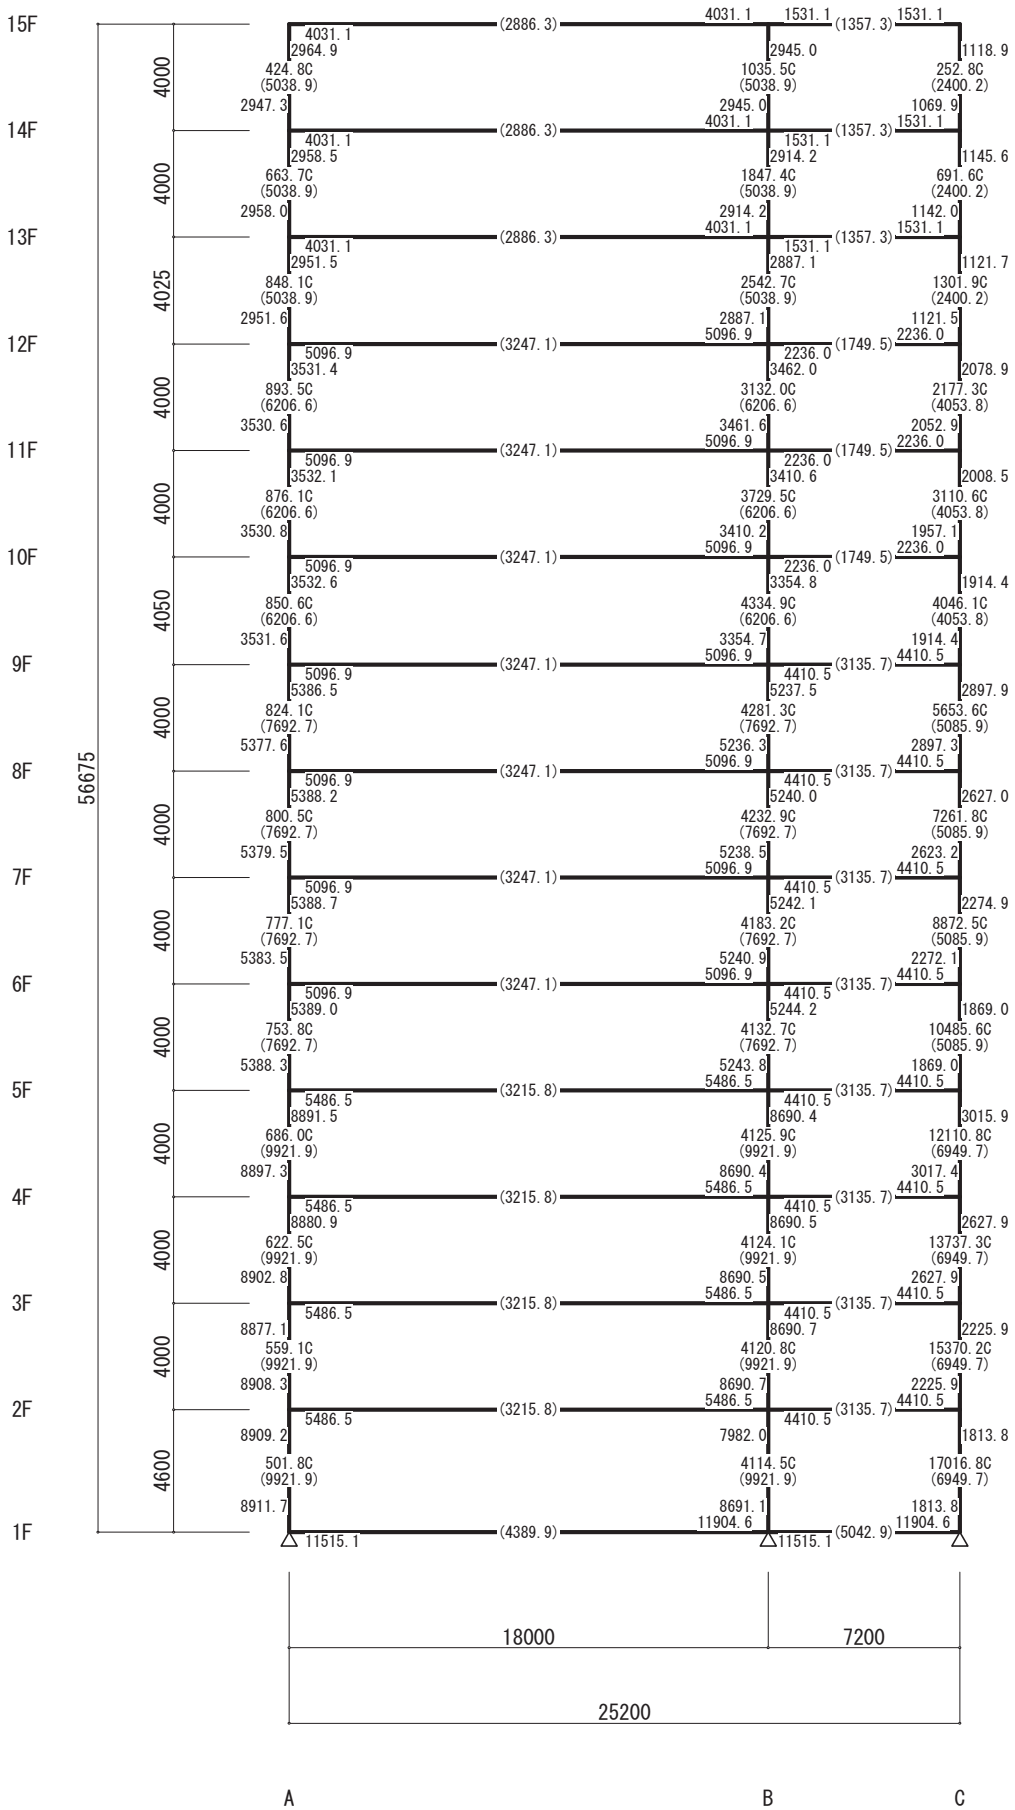


4 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

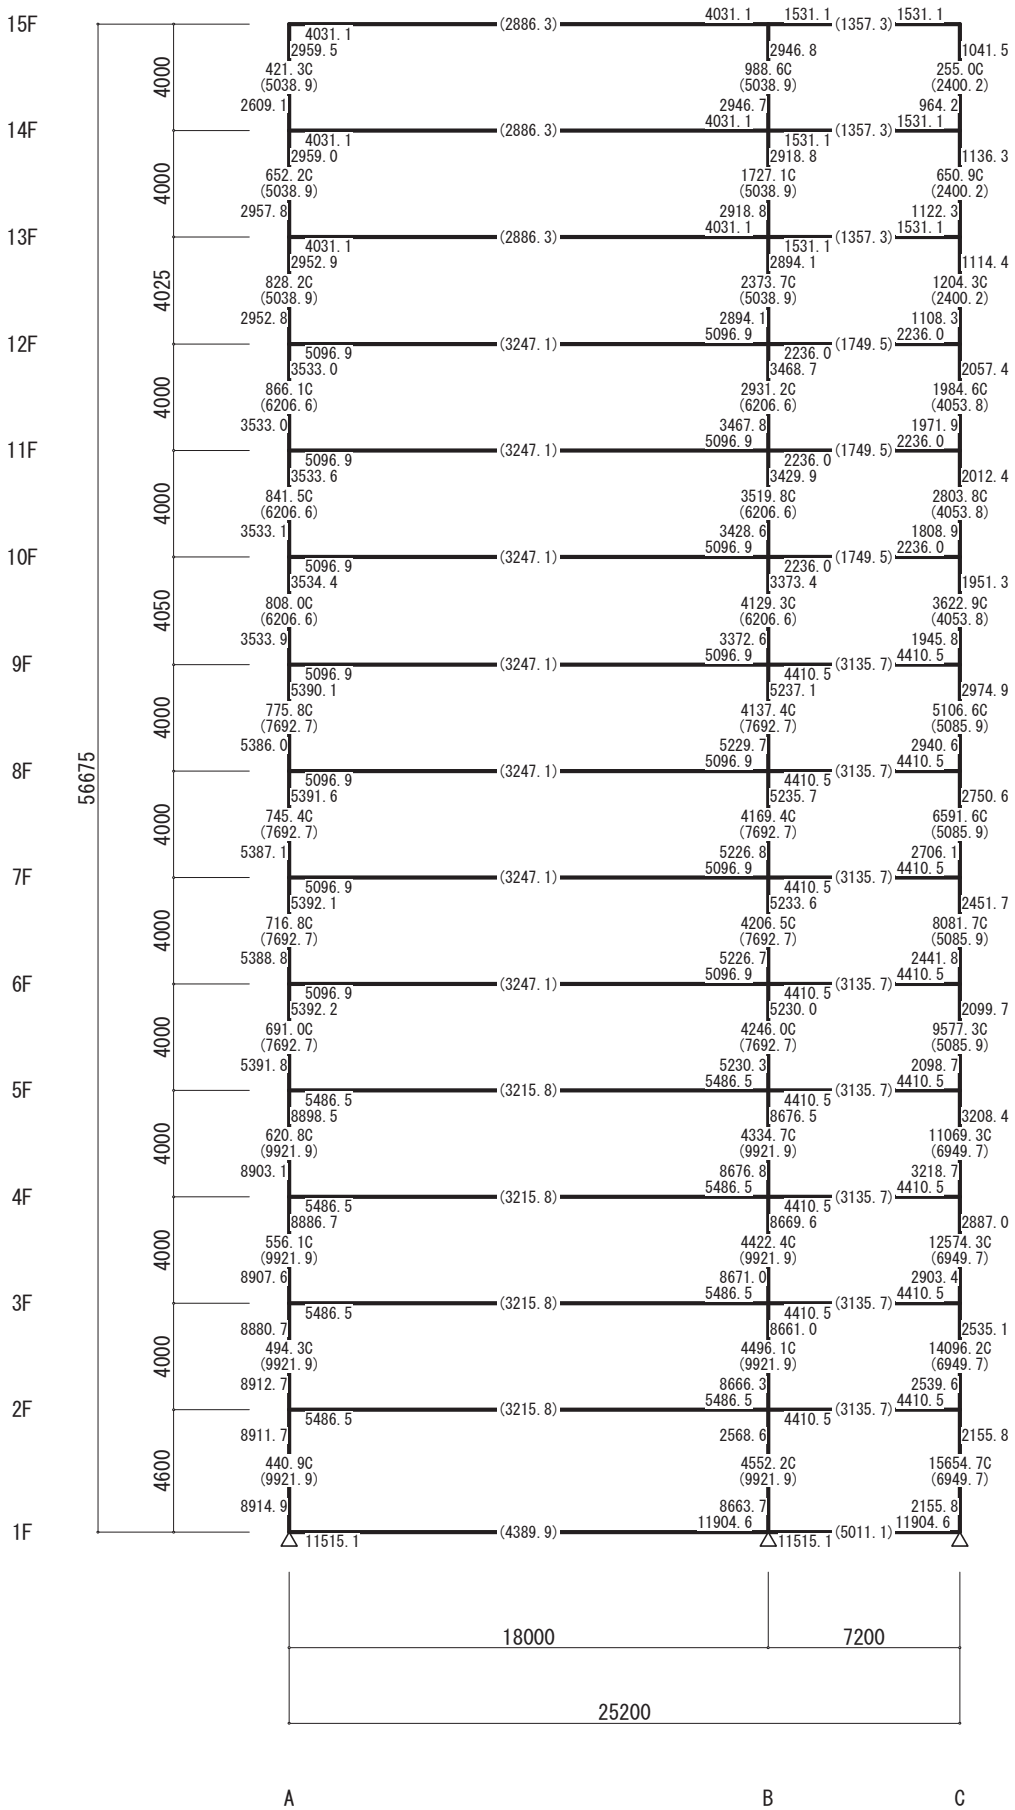


5 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

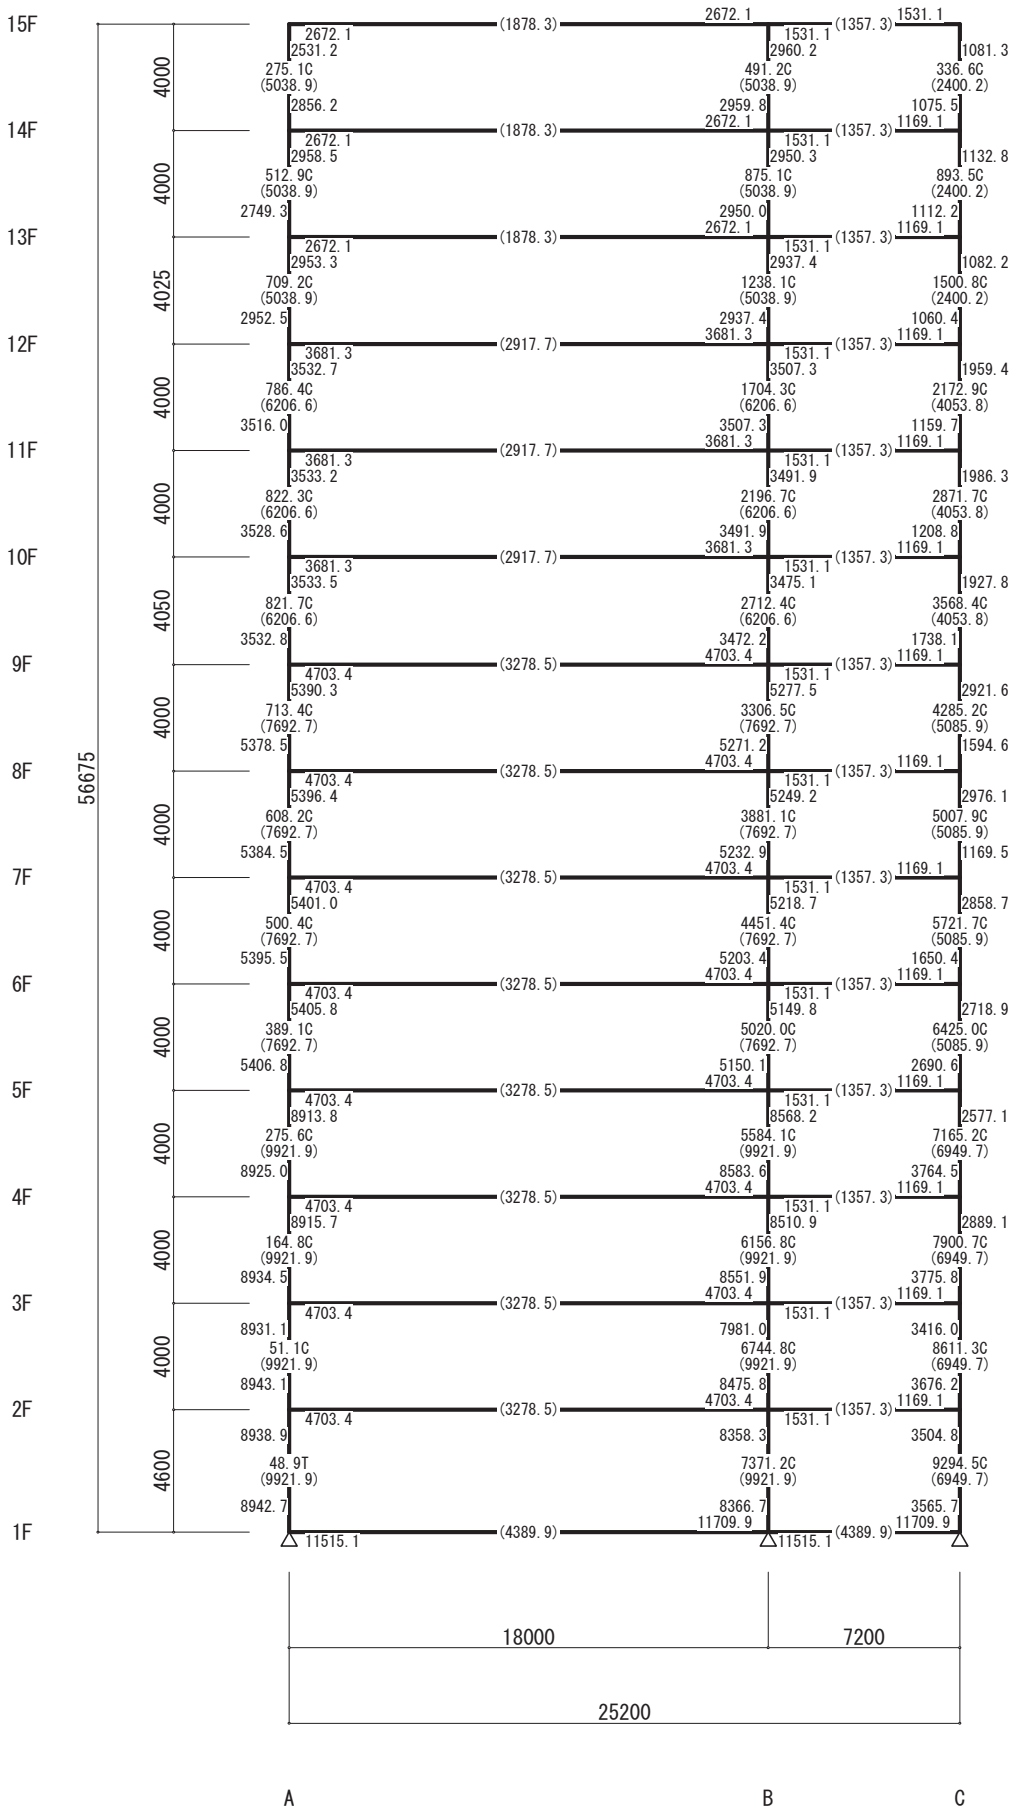


6 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

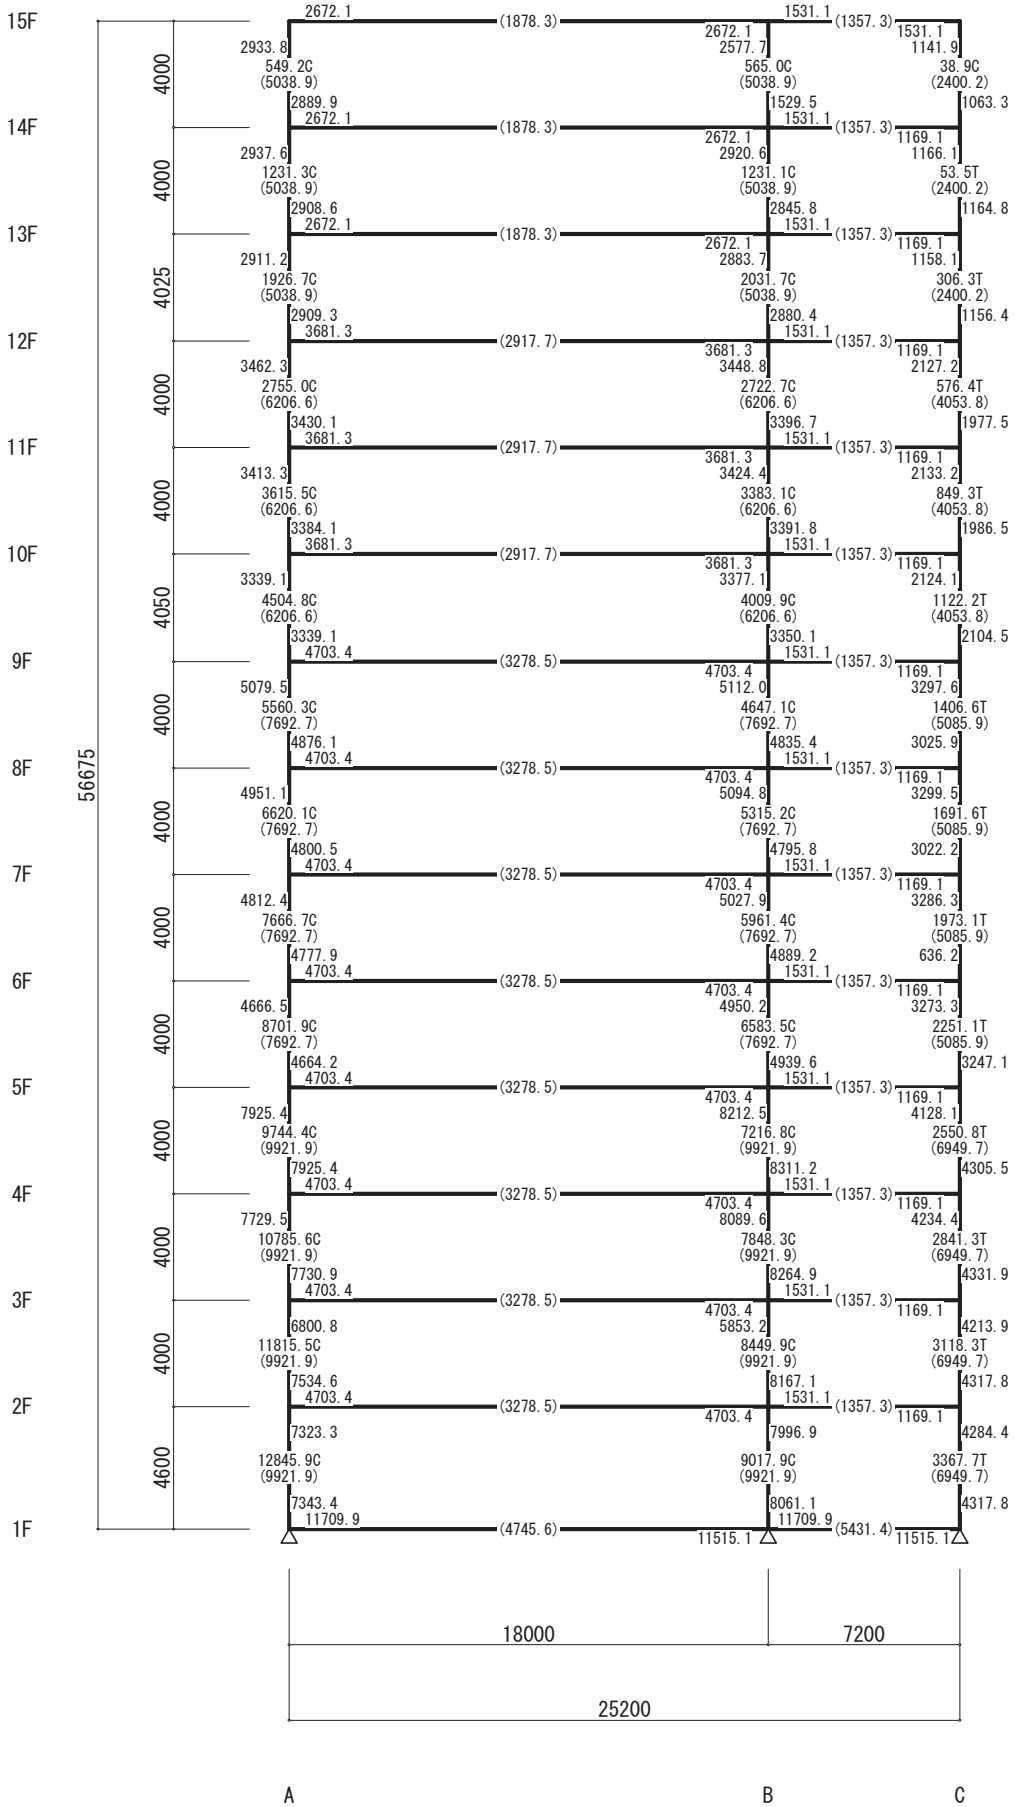


1 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

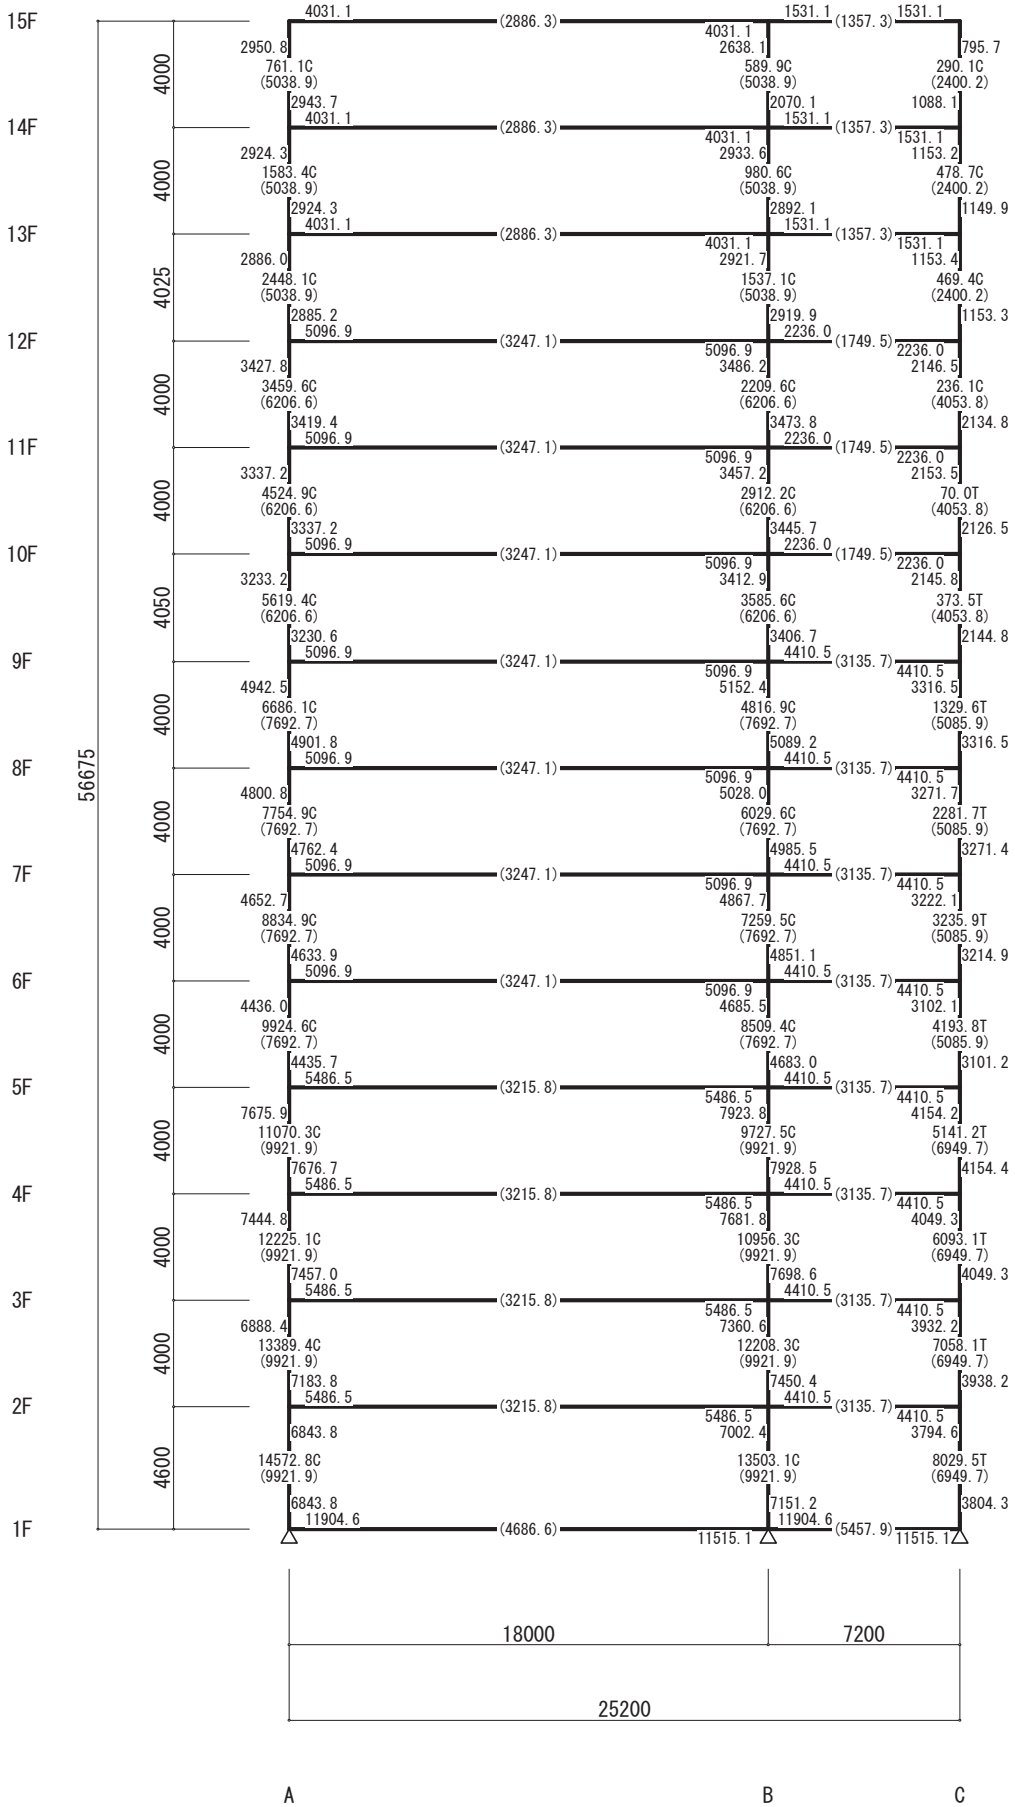


2 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

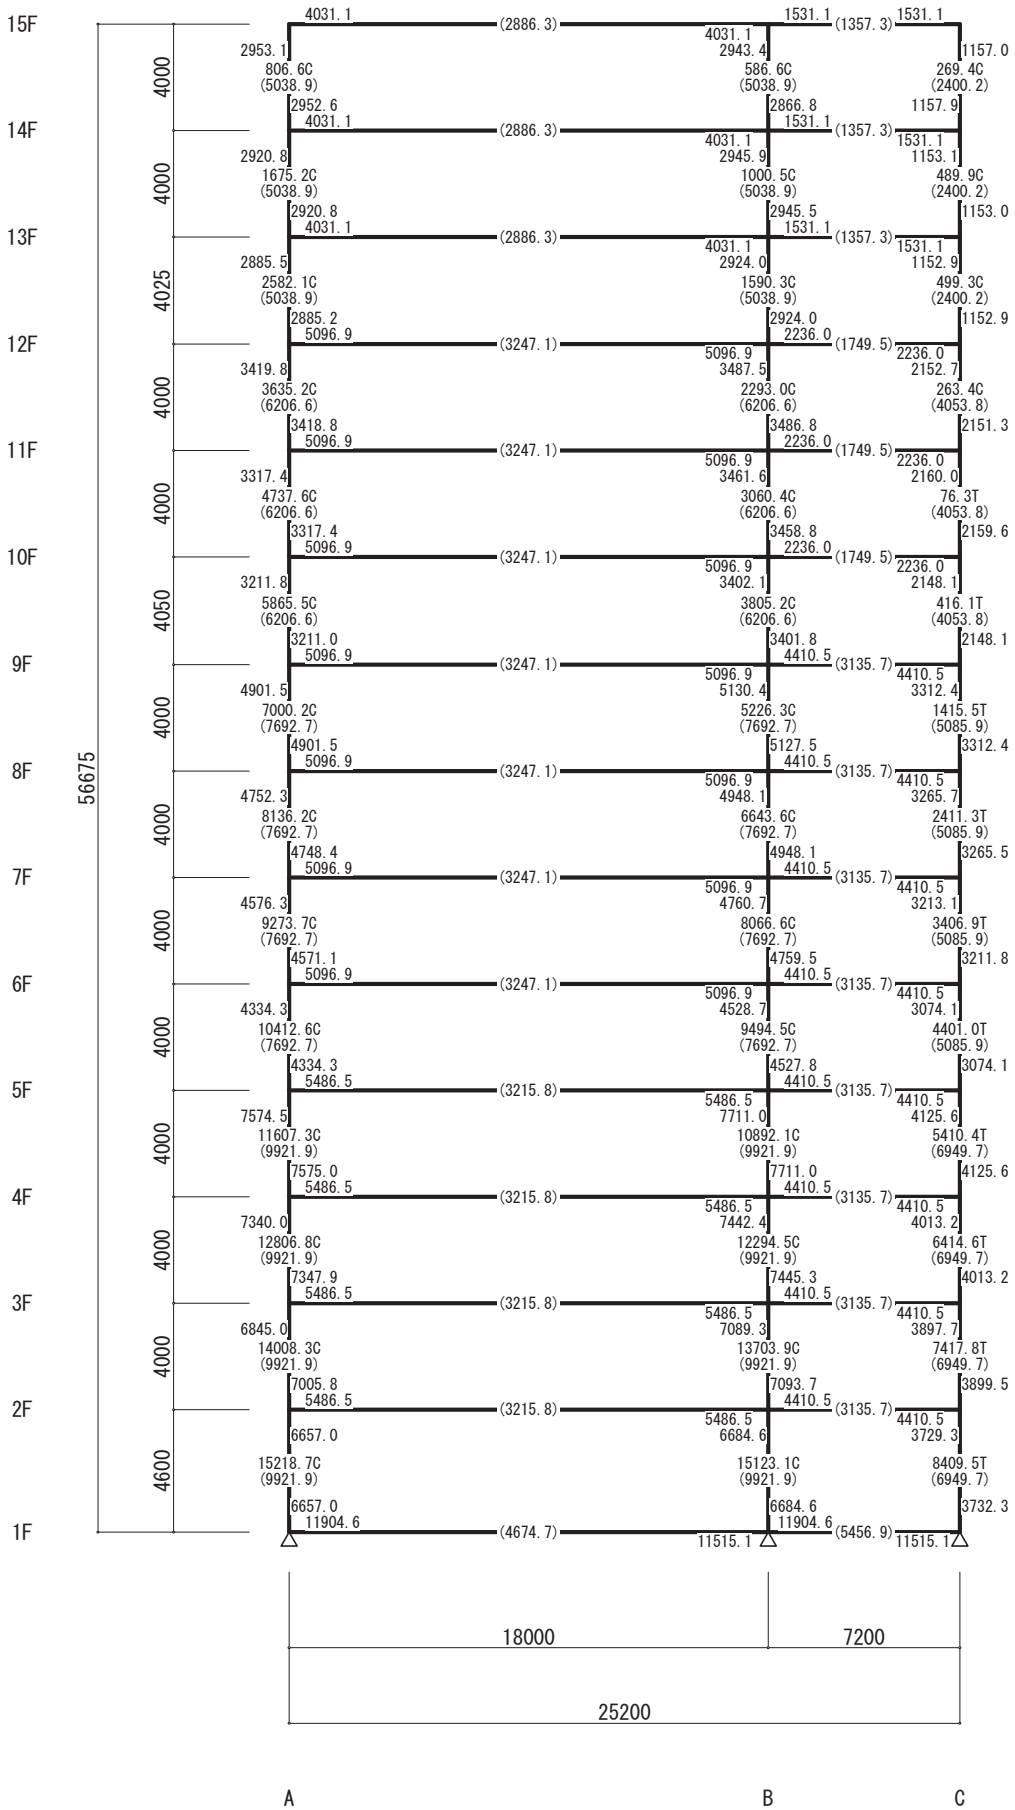


3 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

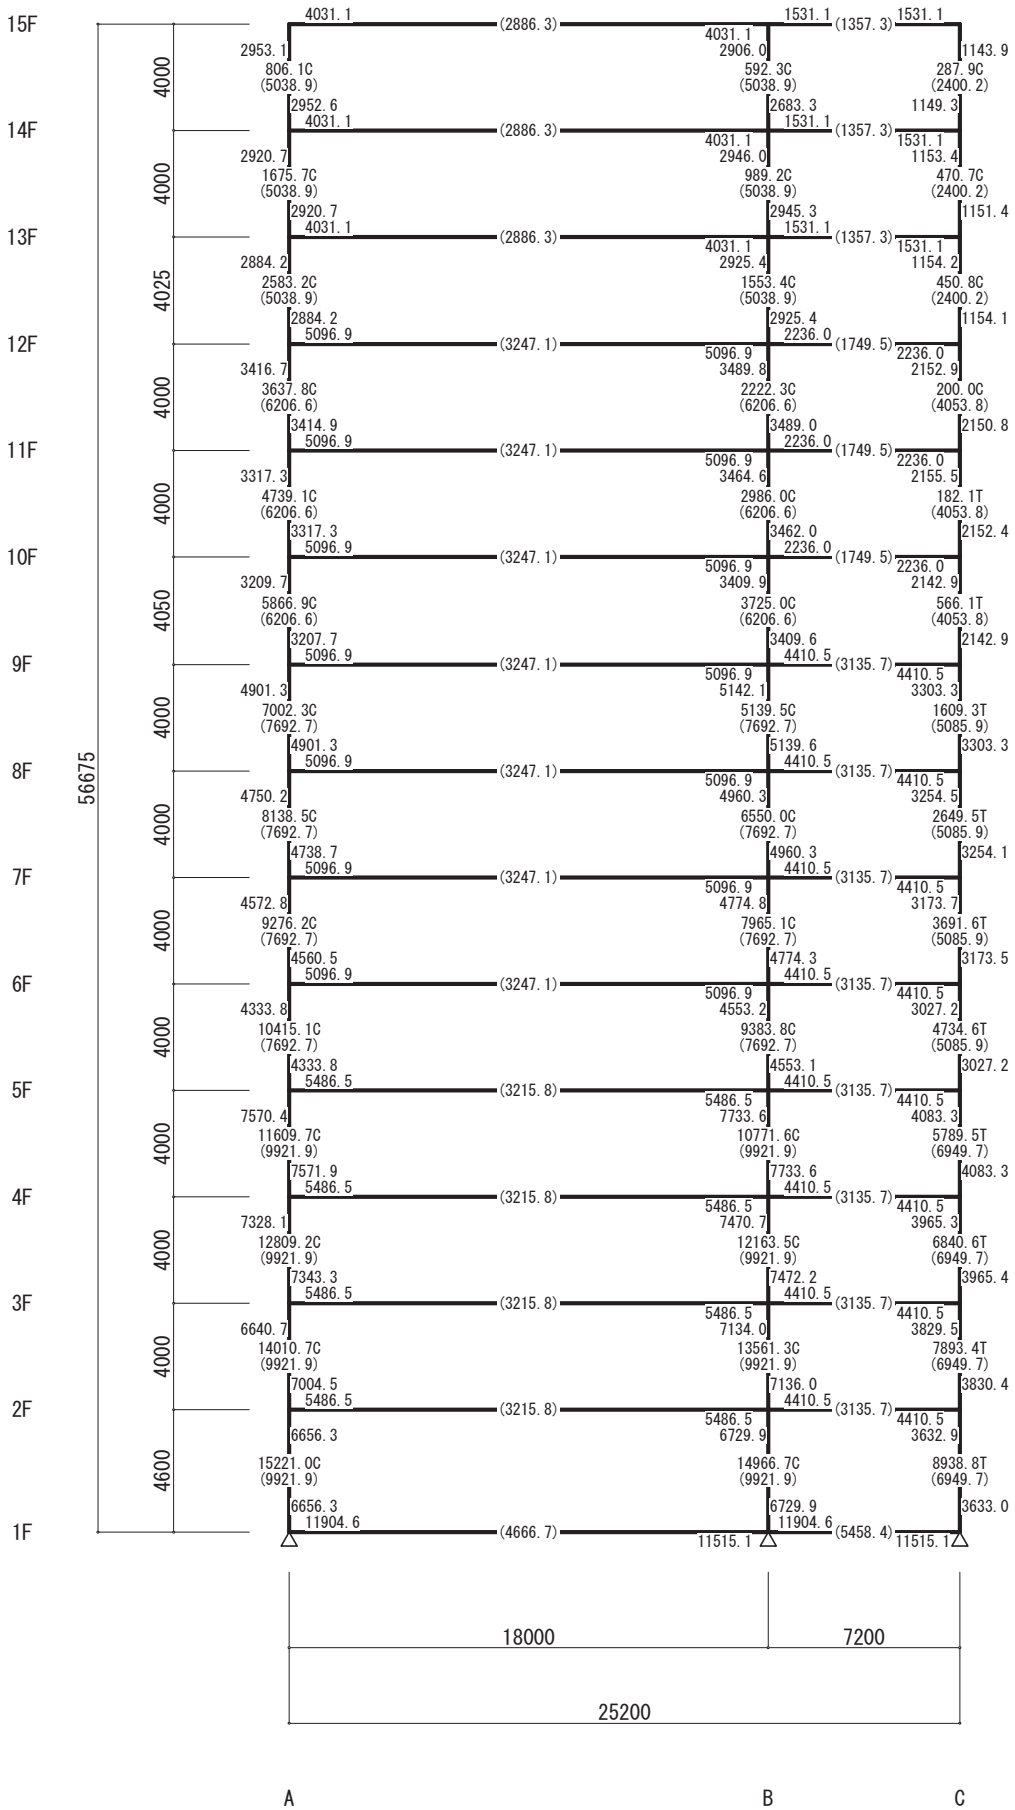


4 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

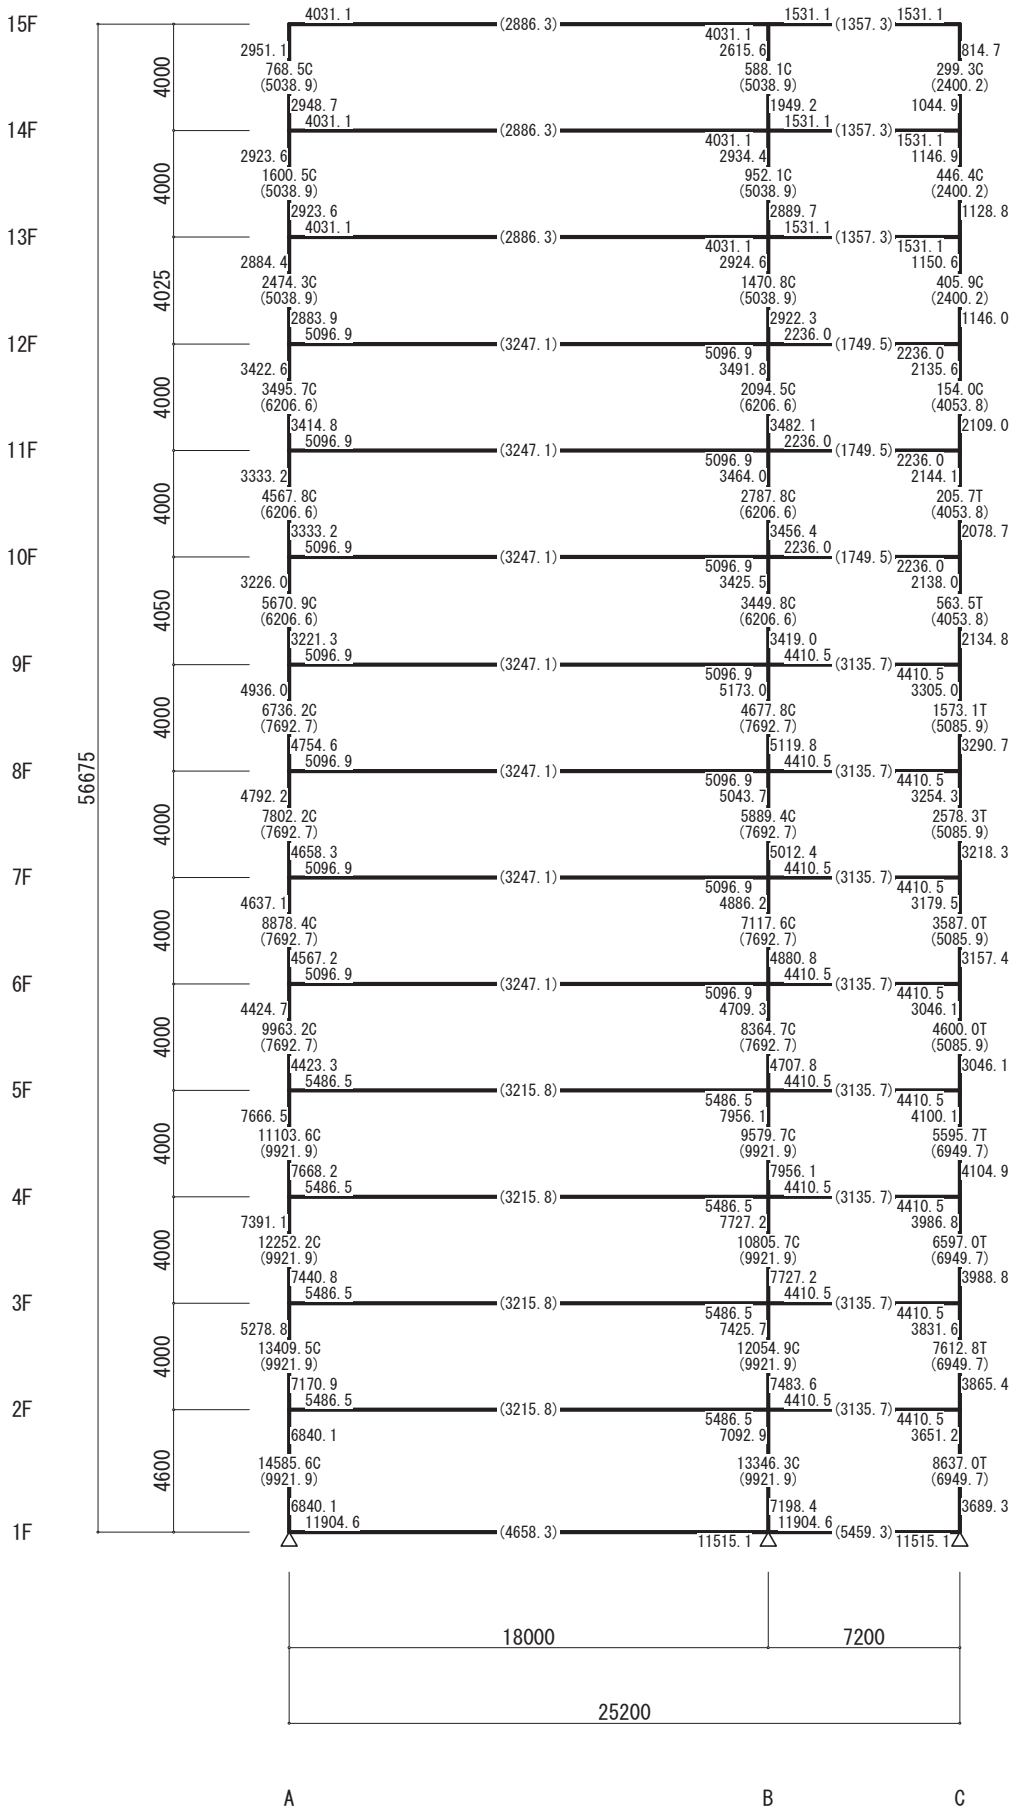


5 フレーム（S=1/284）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

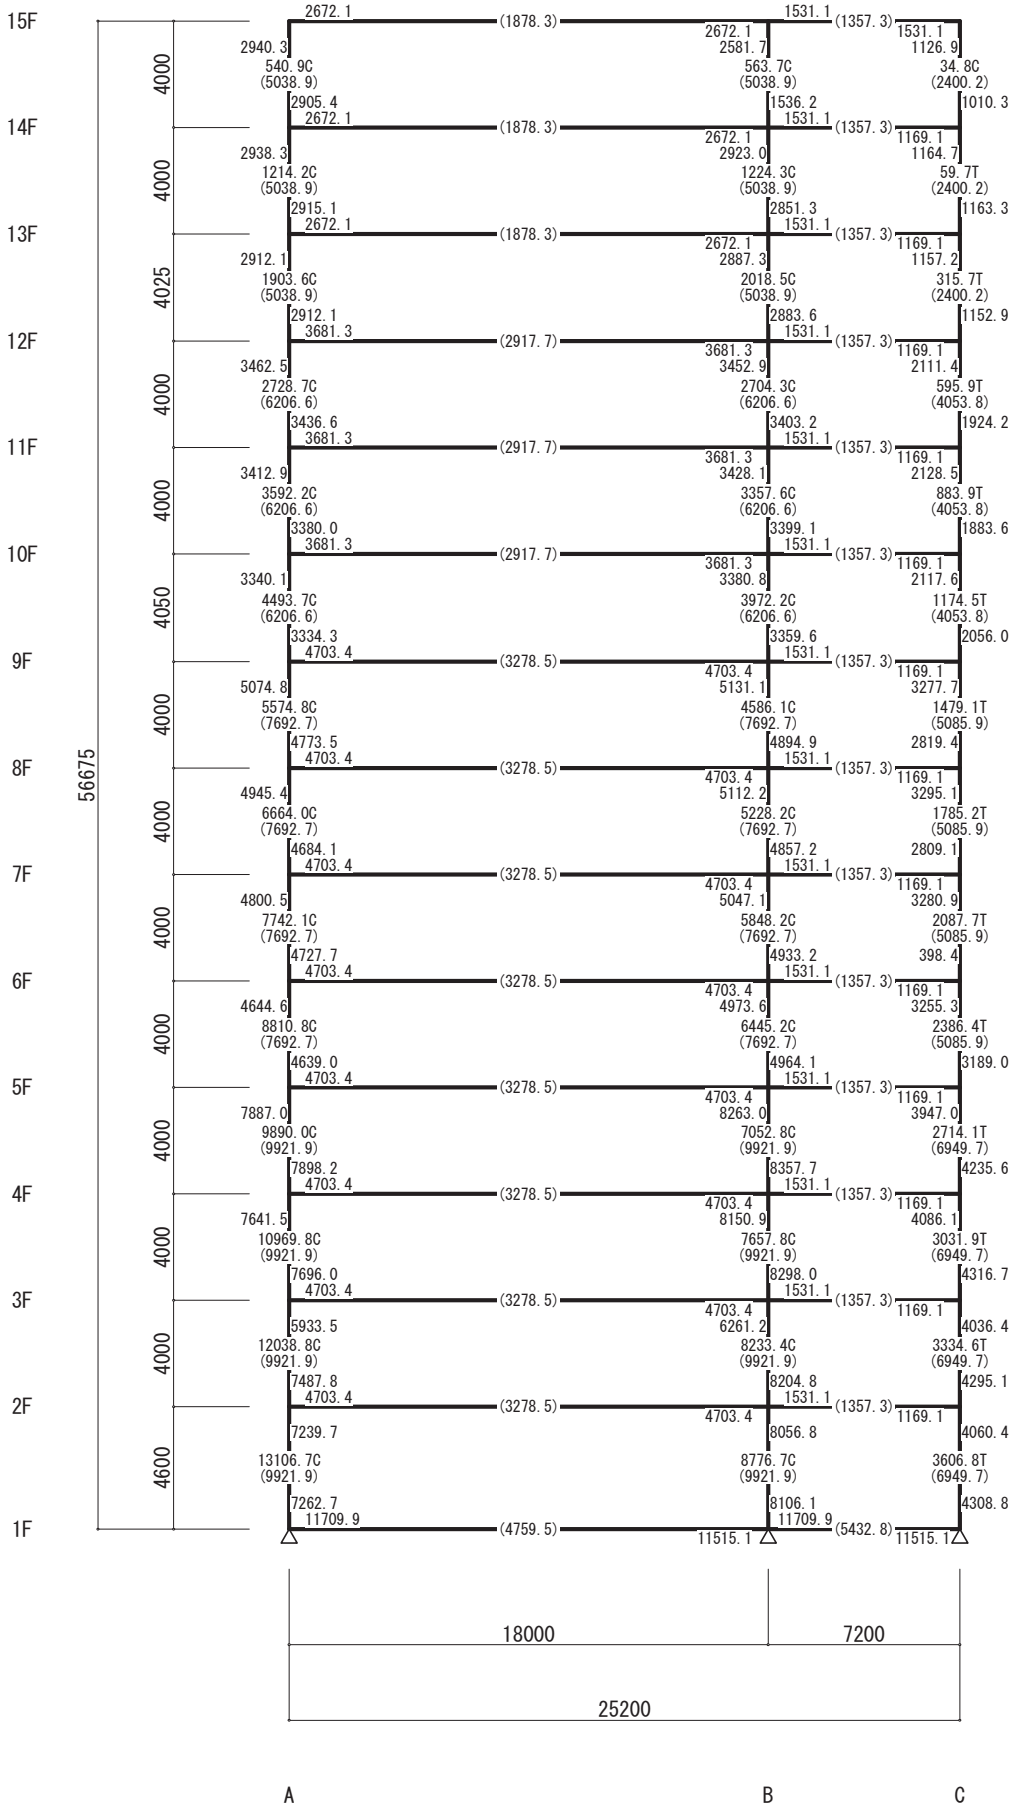

6 フレーム（S=1/284）


U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

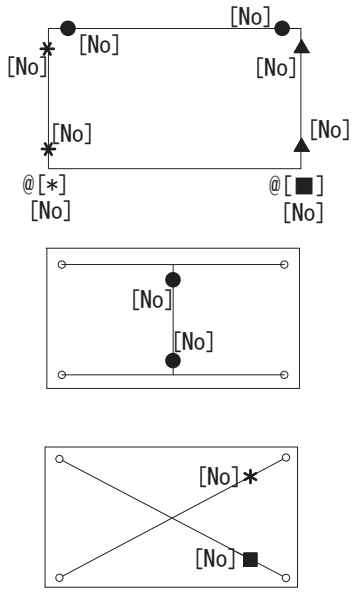

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

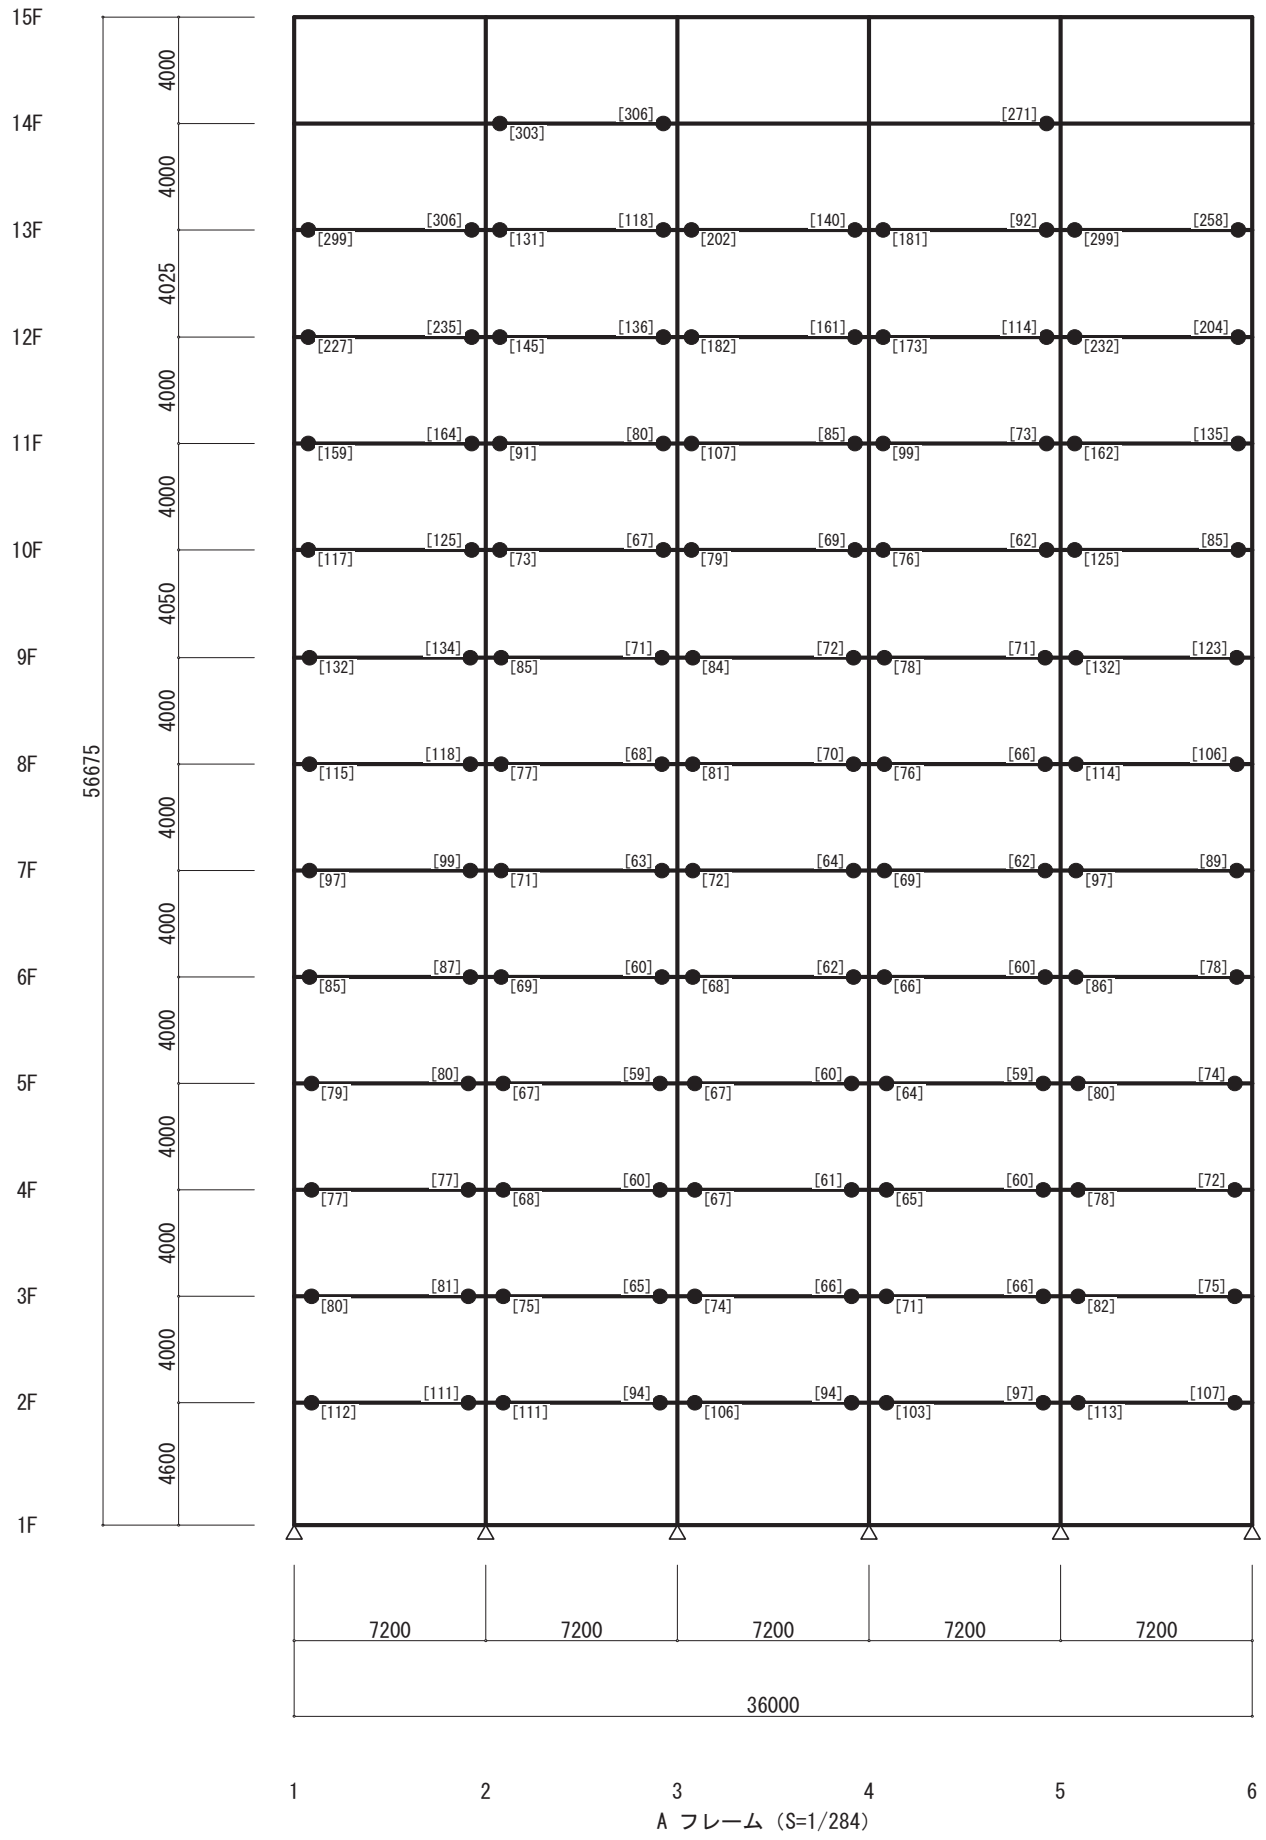


A フレーム（S=1/284）


ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

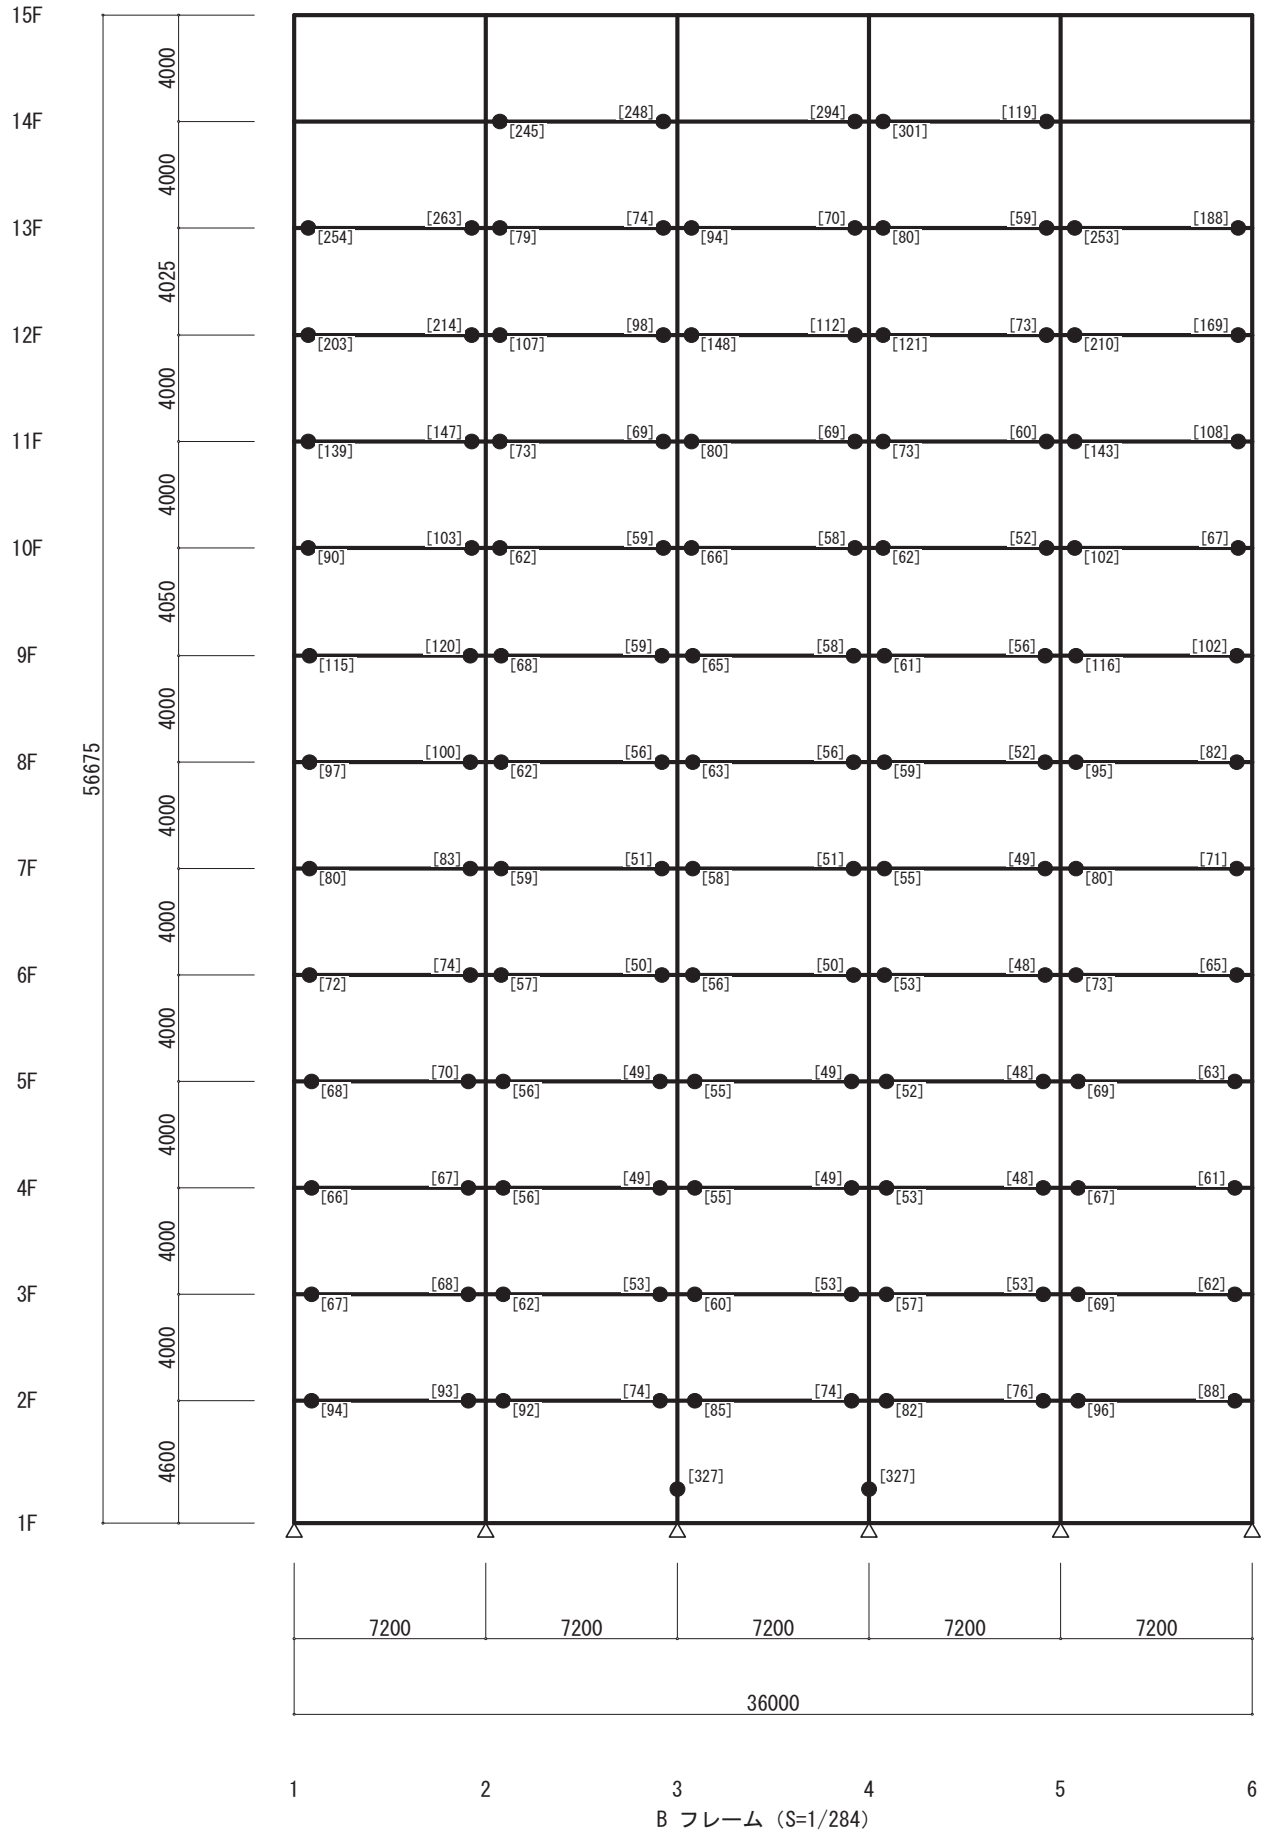

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

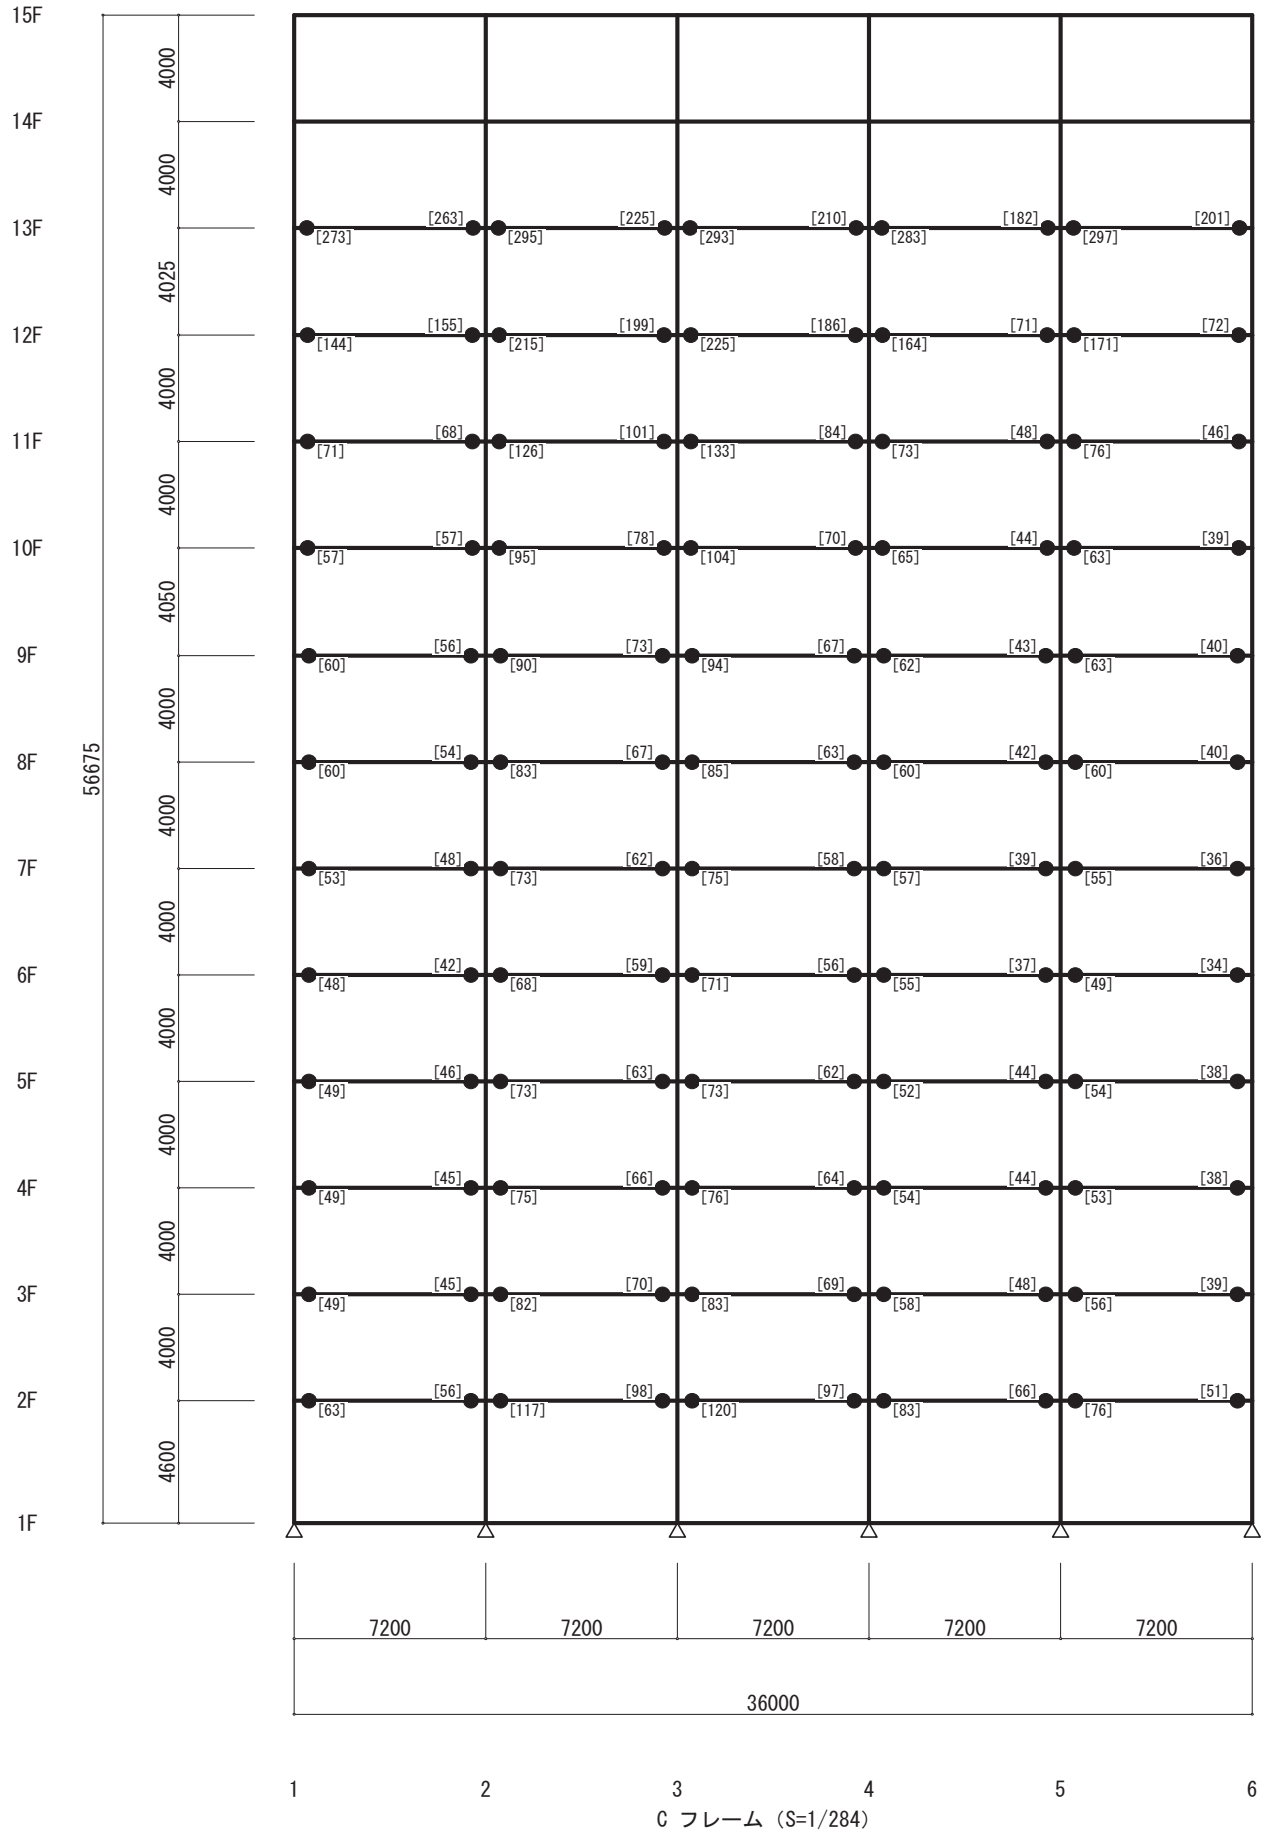


ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

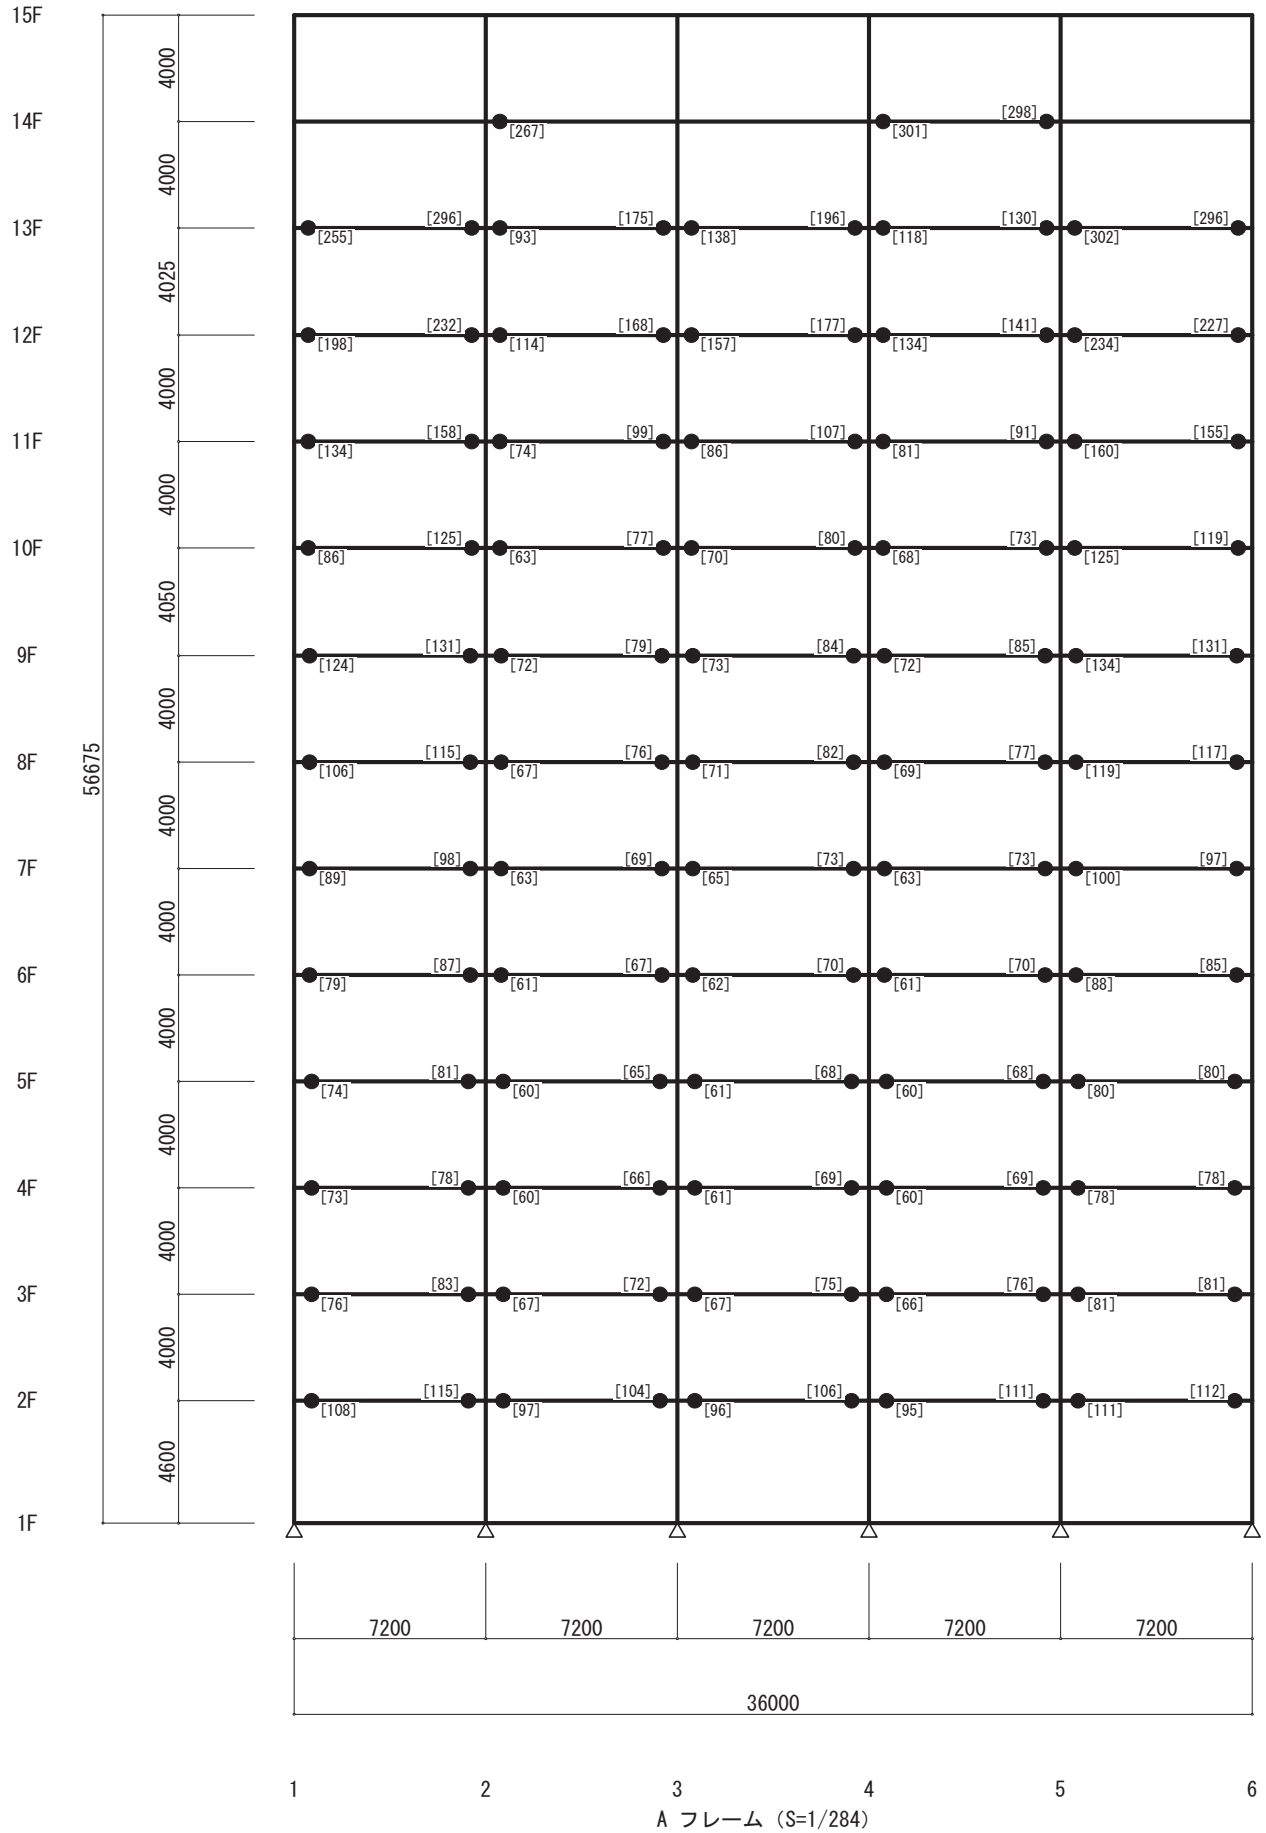


A フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

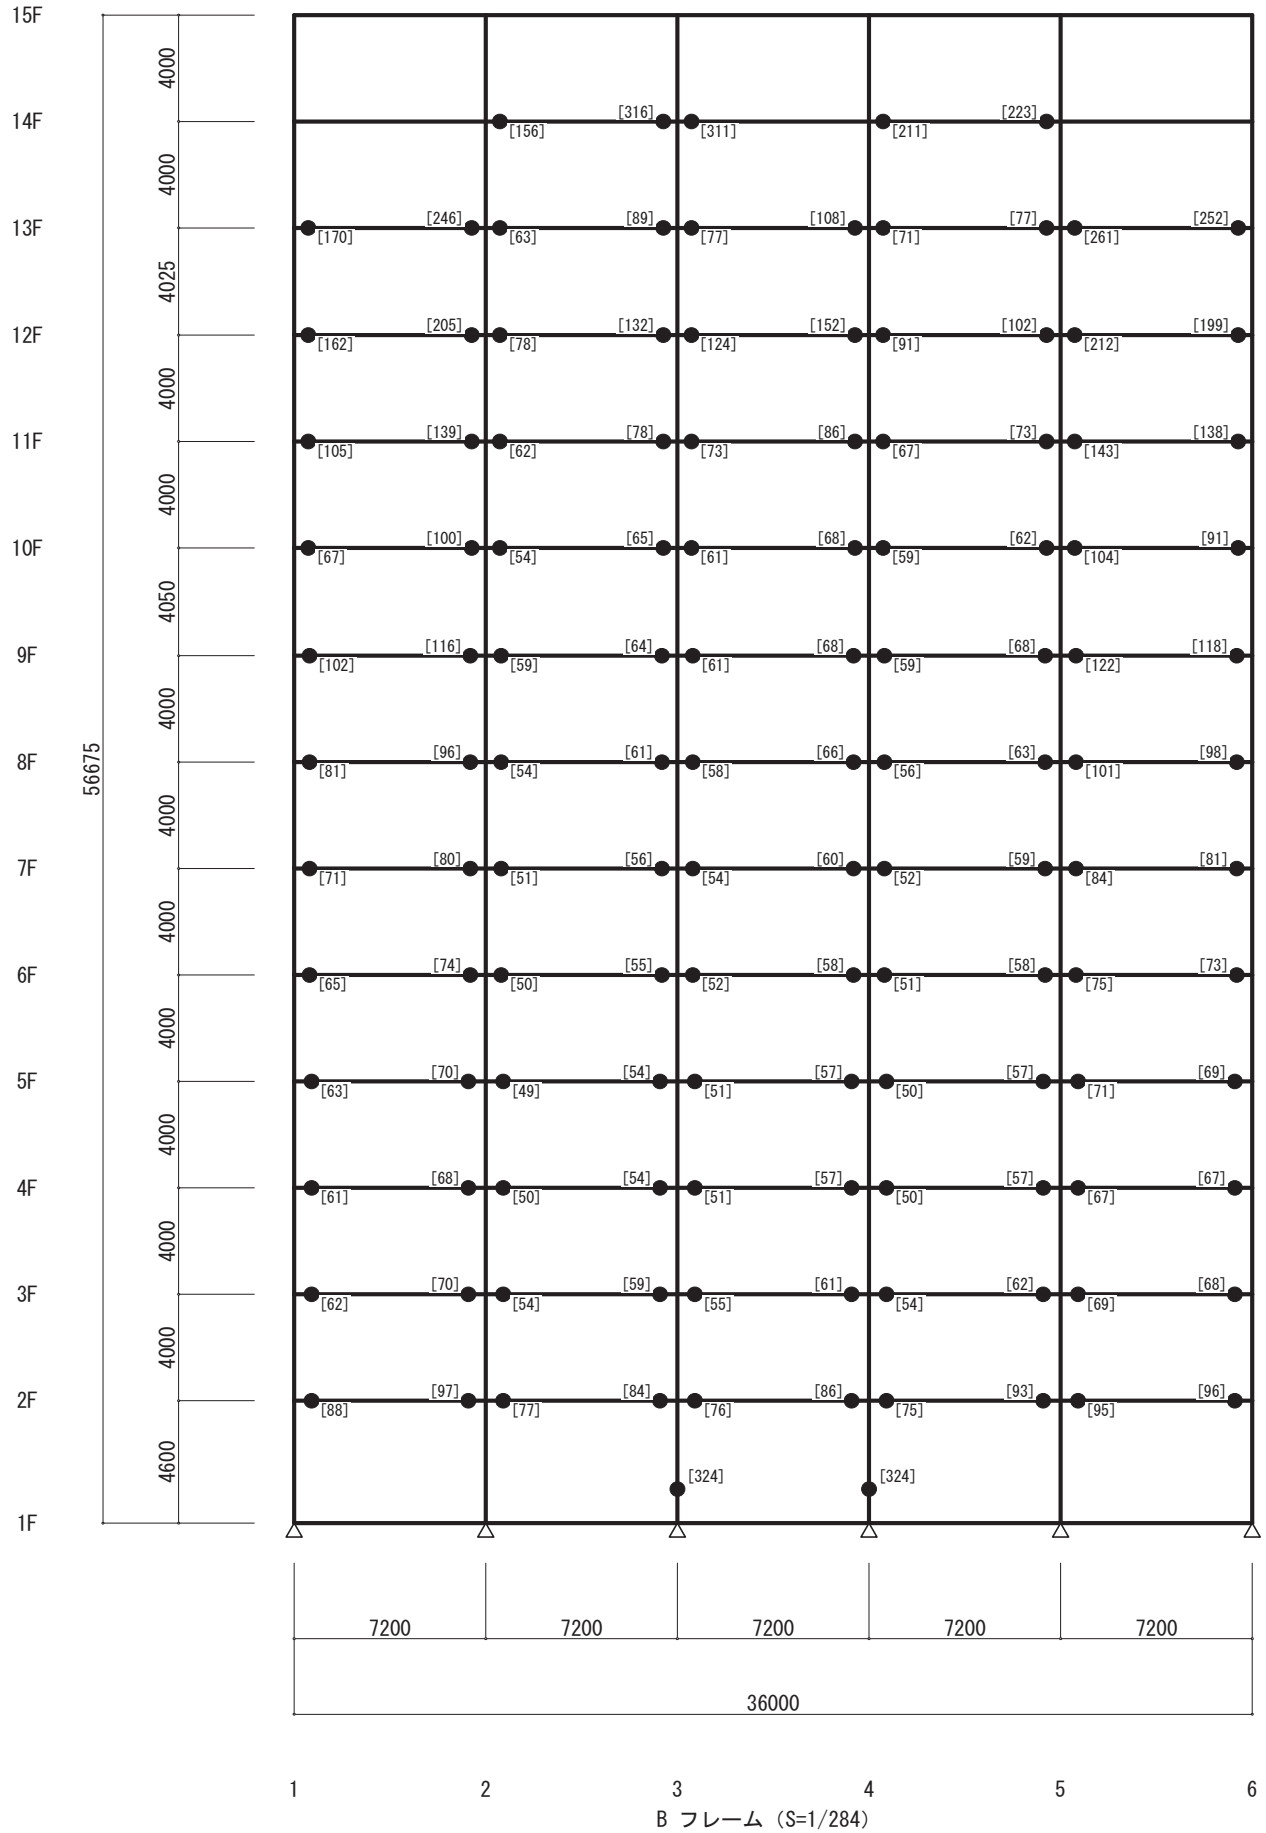


B フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

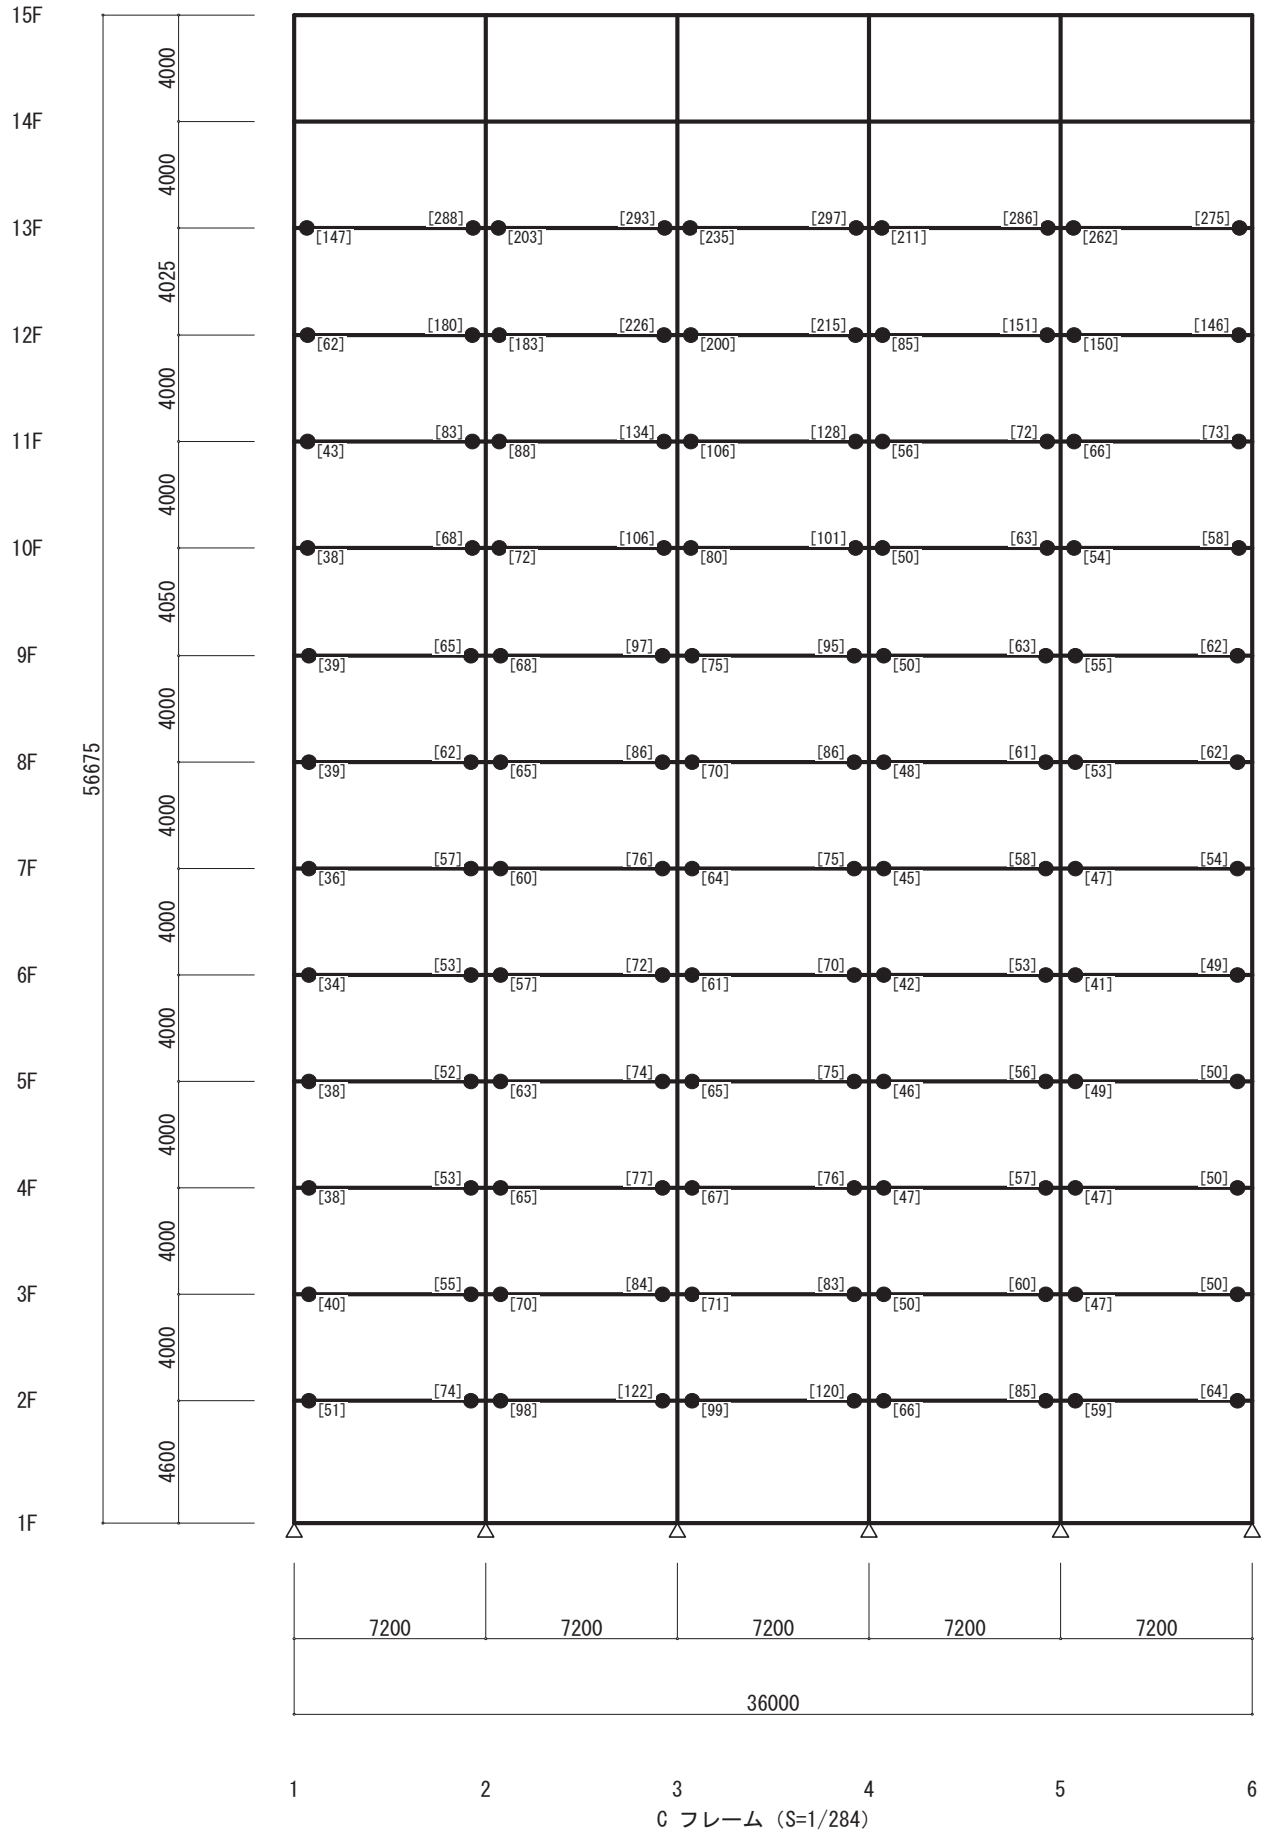


ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

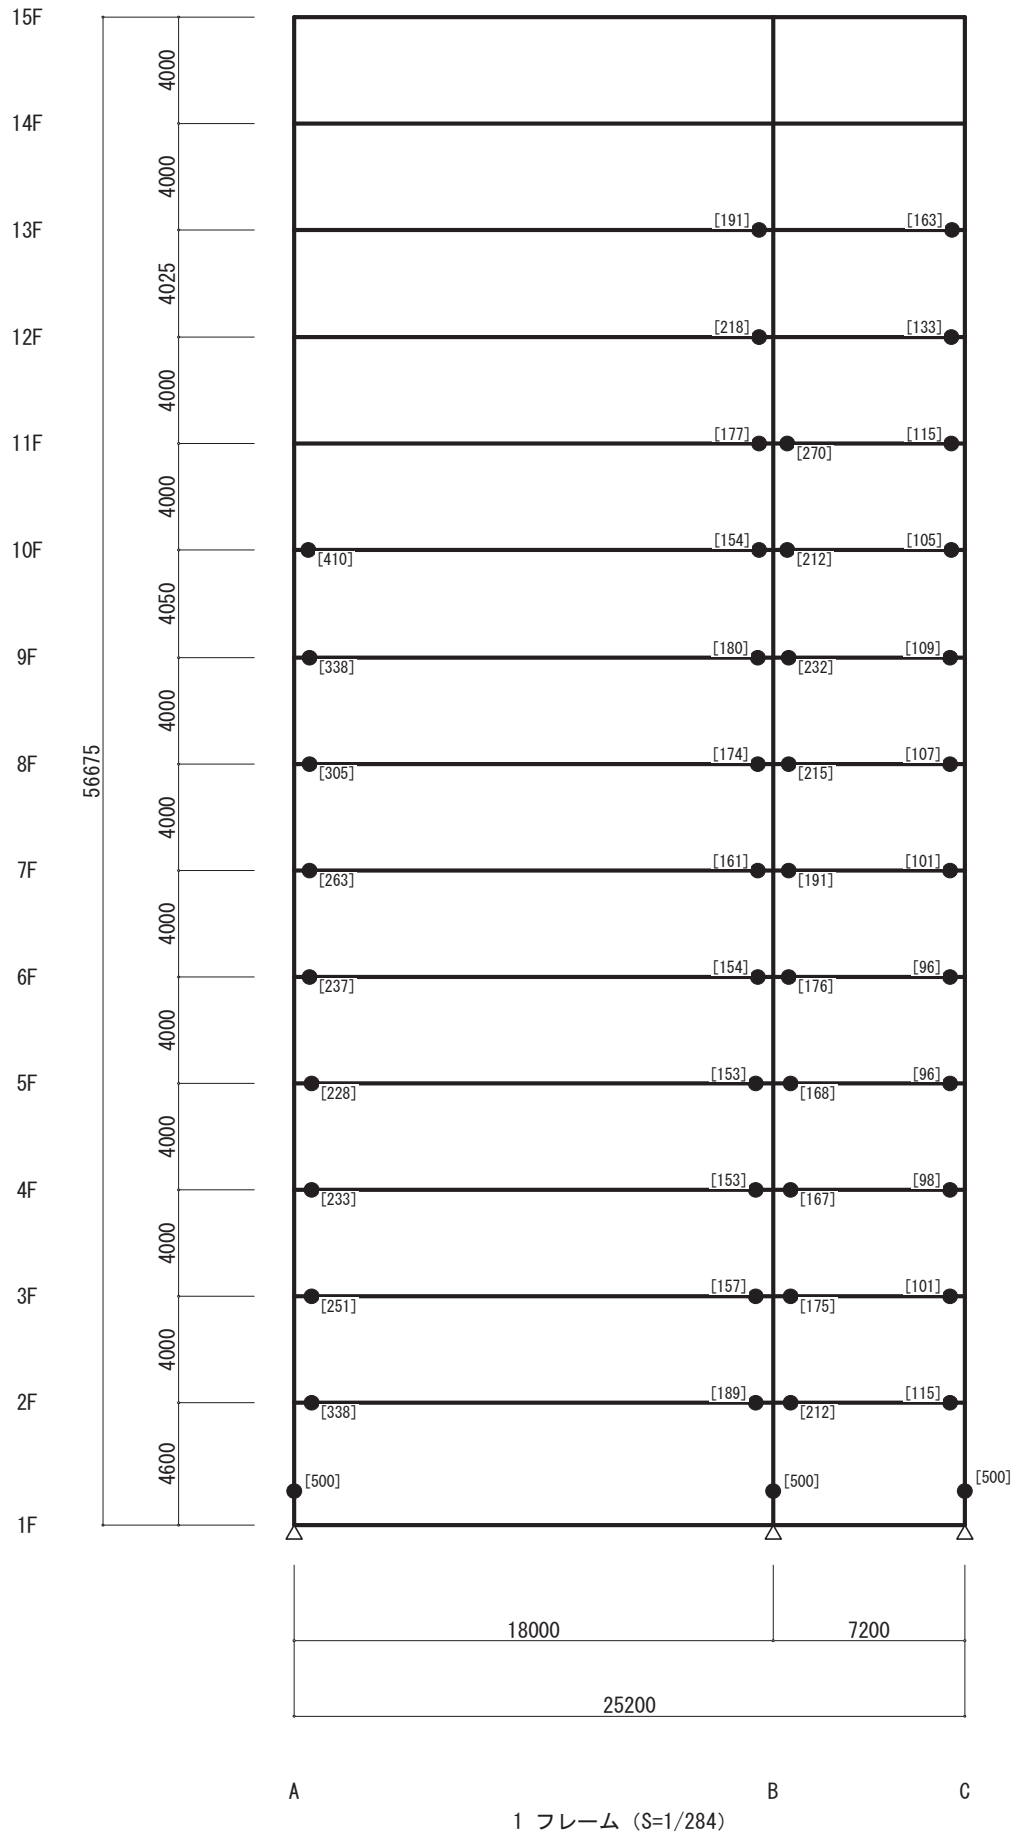


1 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

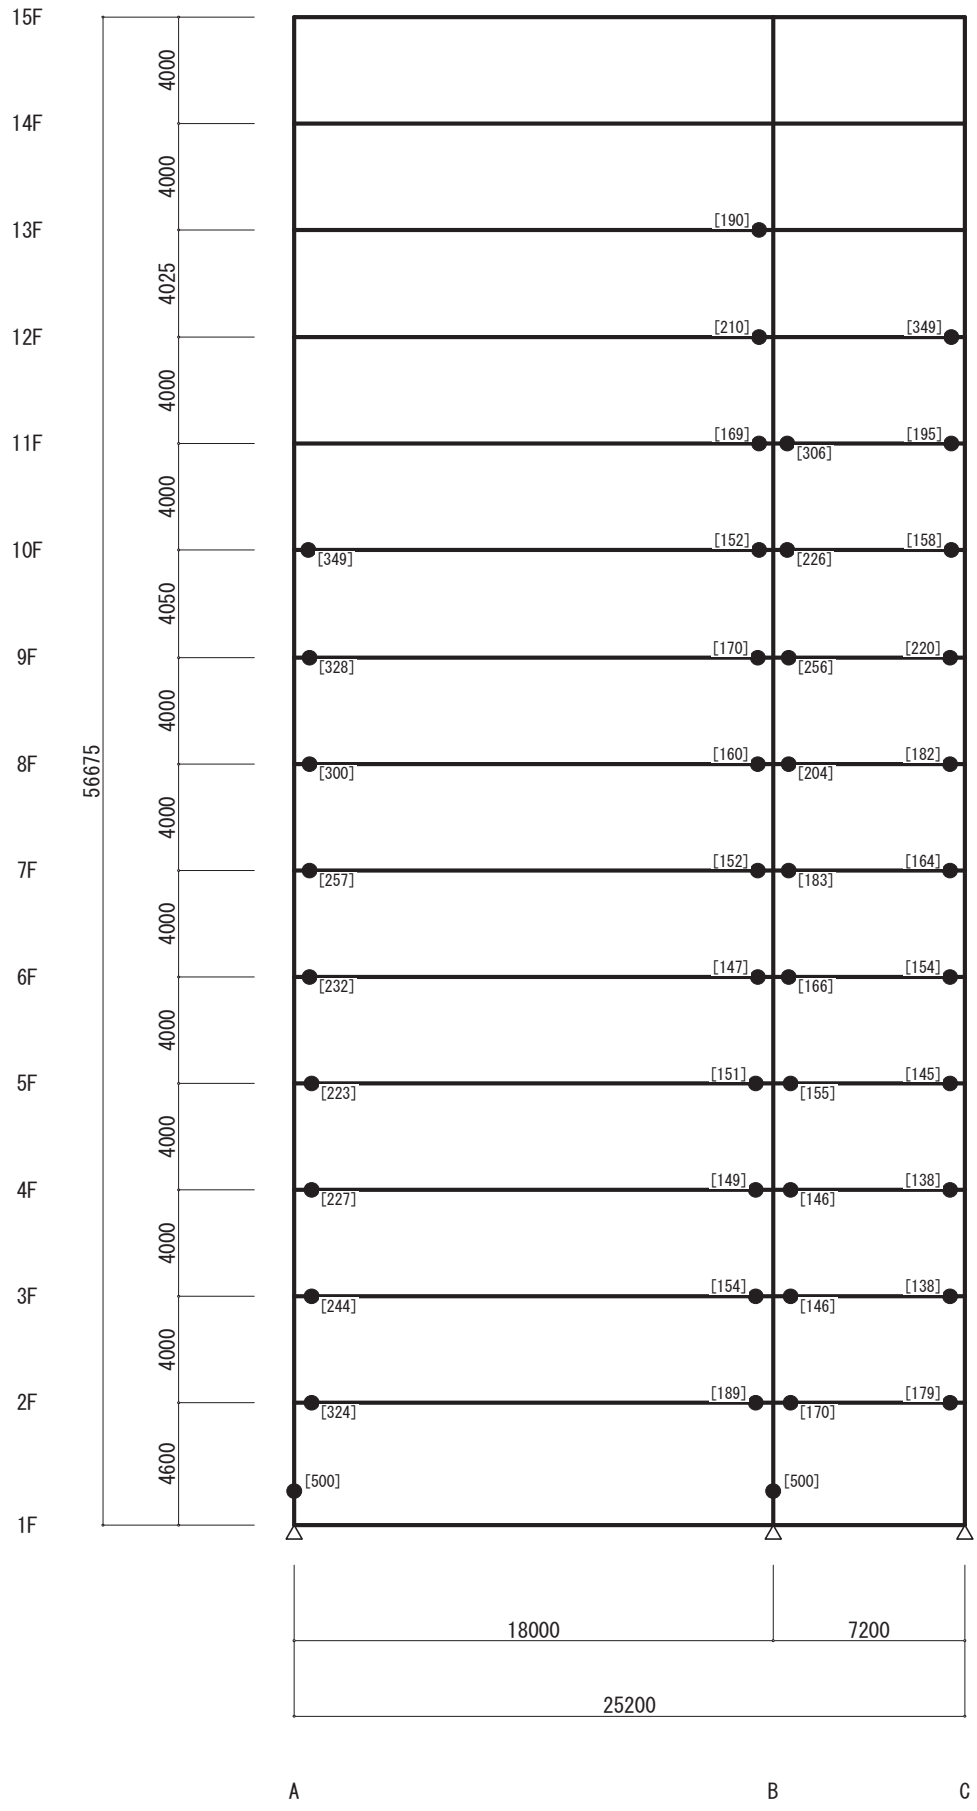


2 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

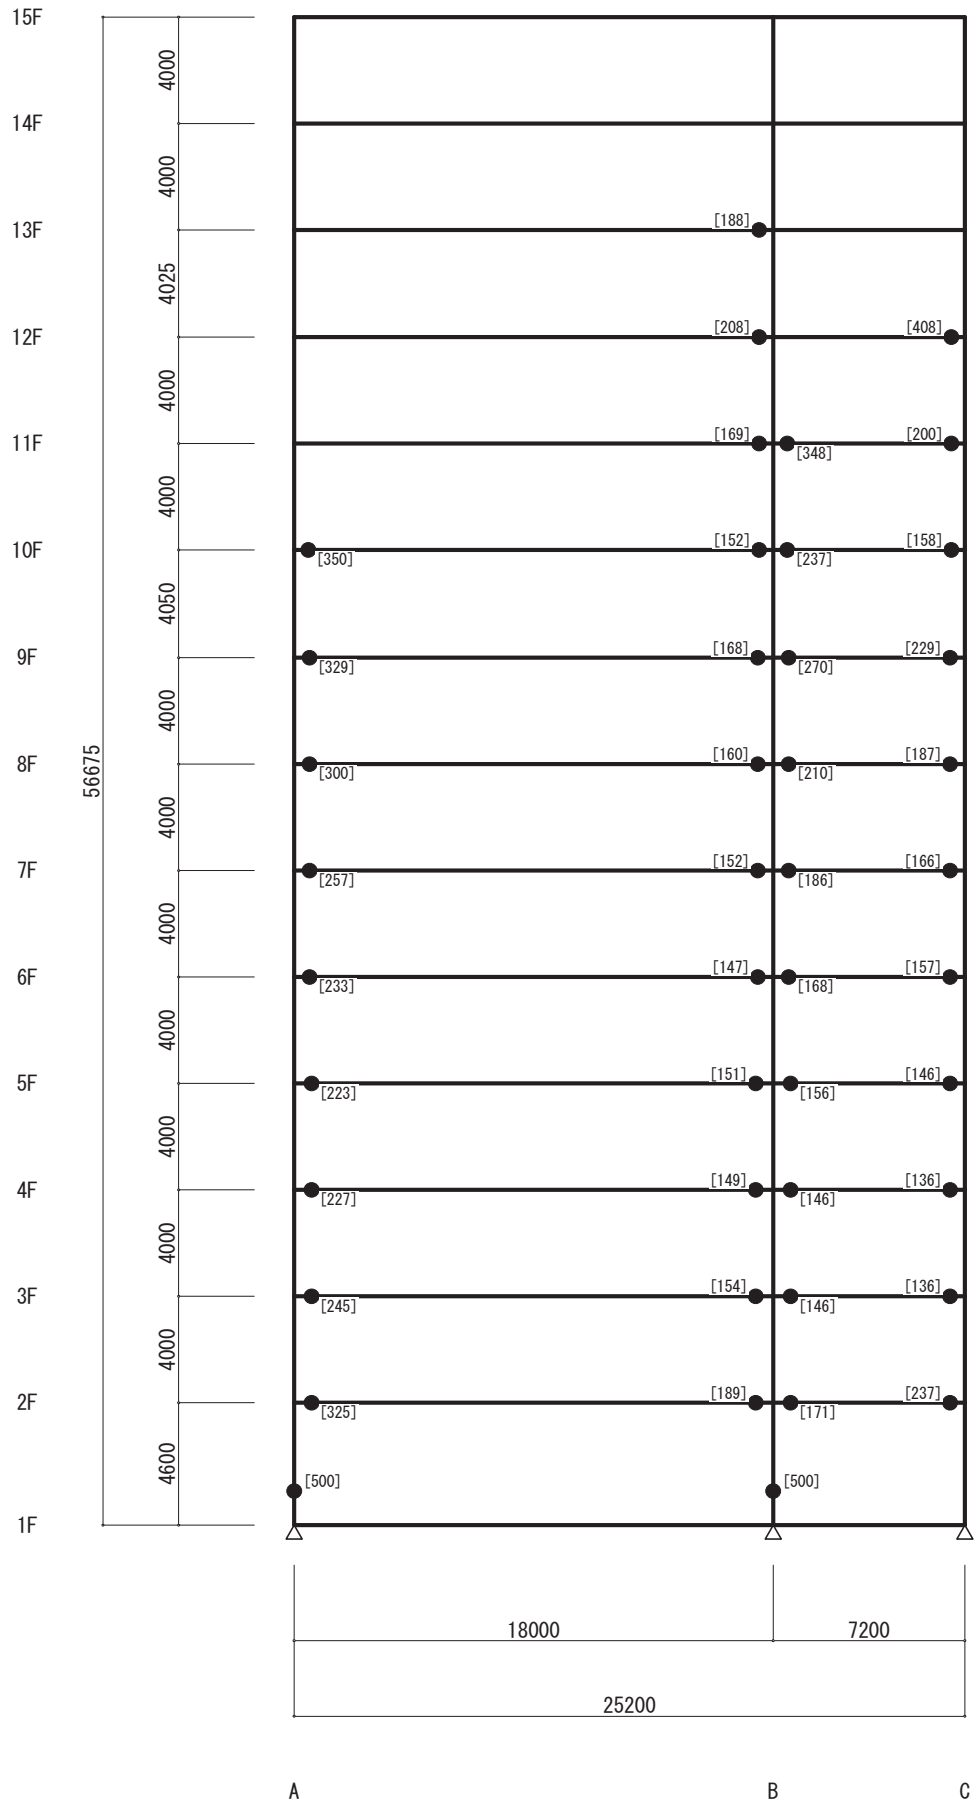


3 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

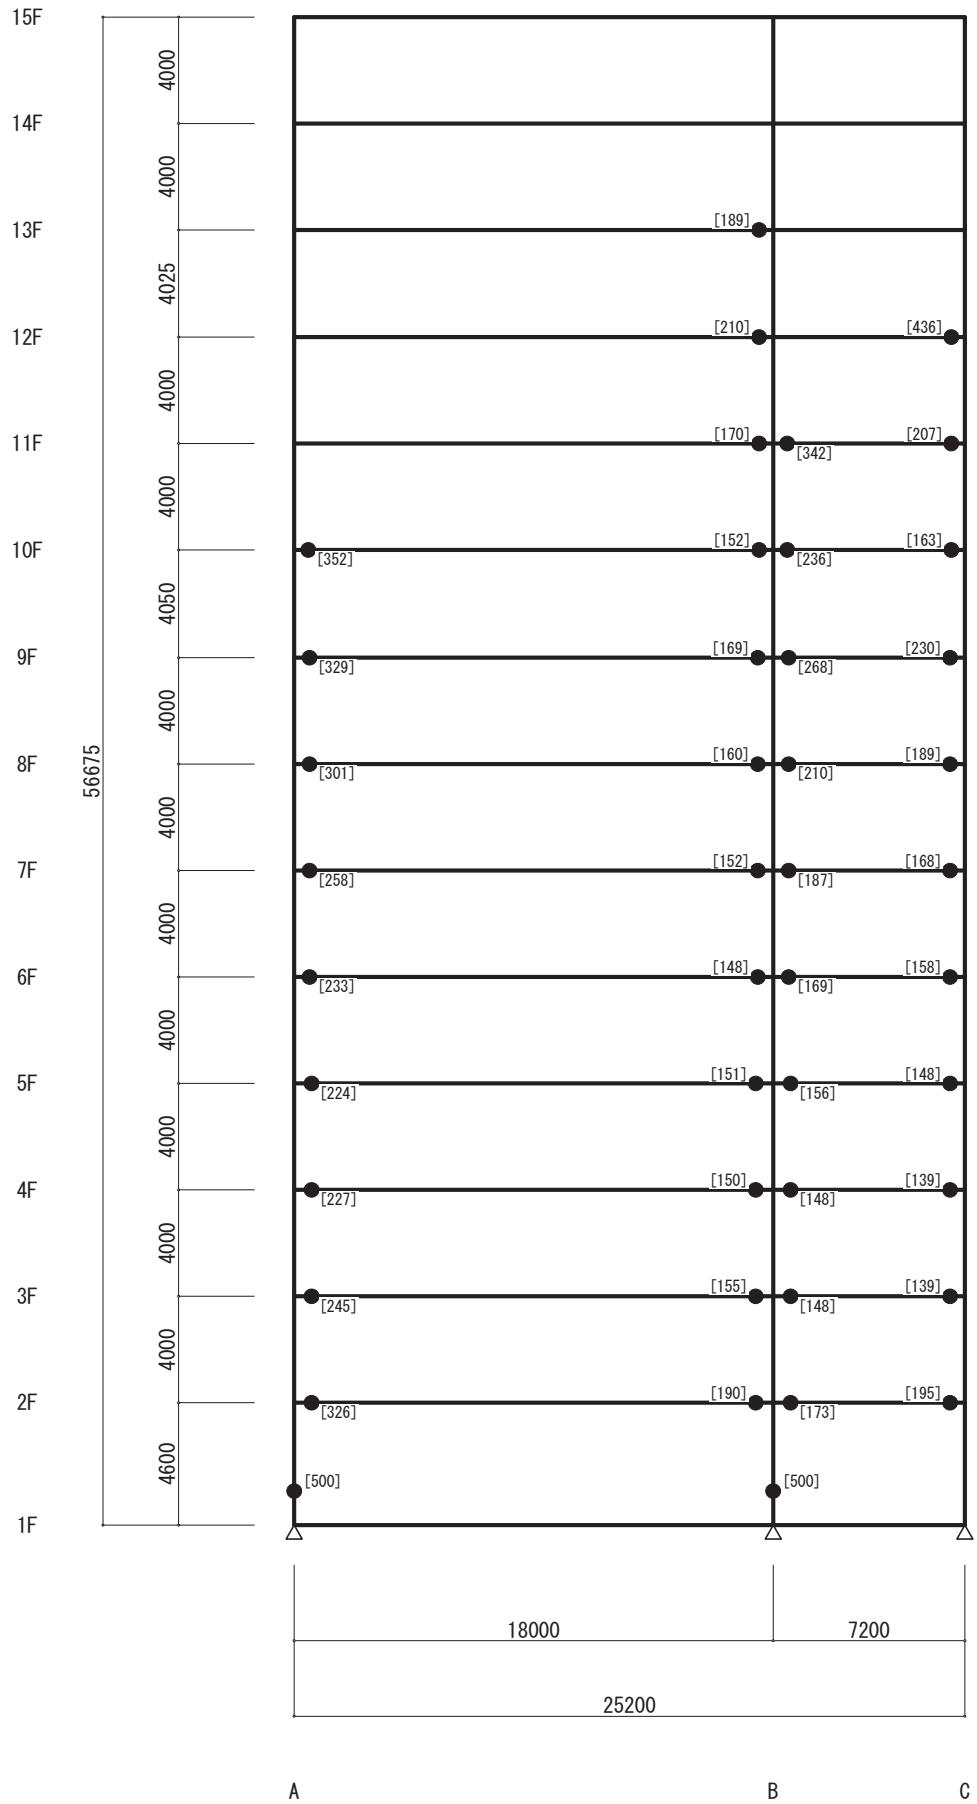


4 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

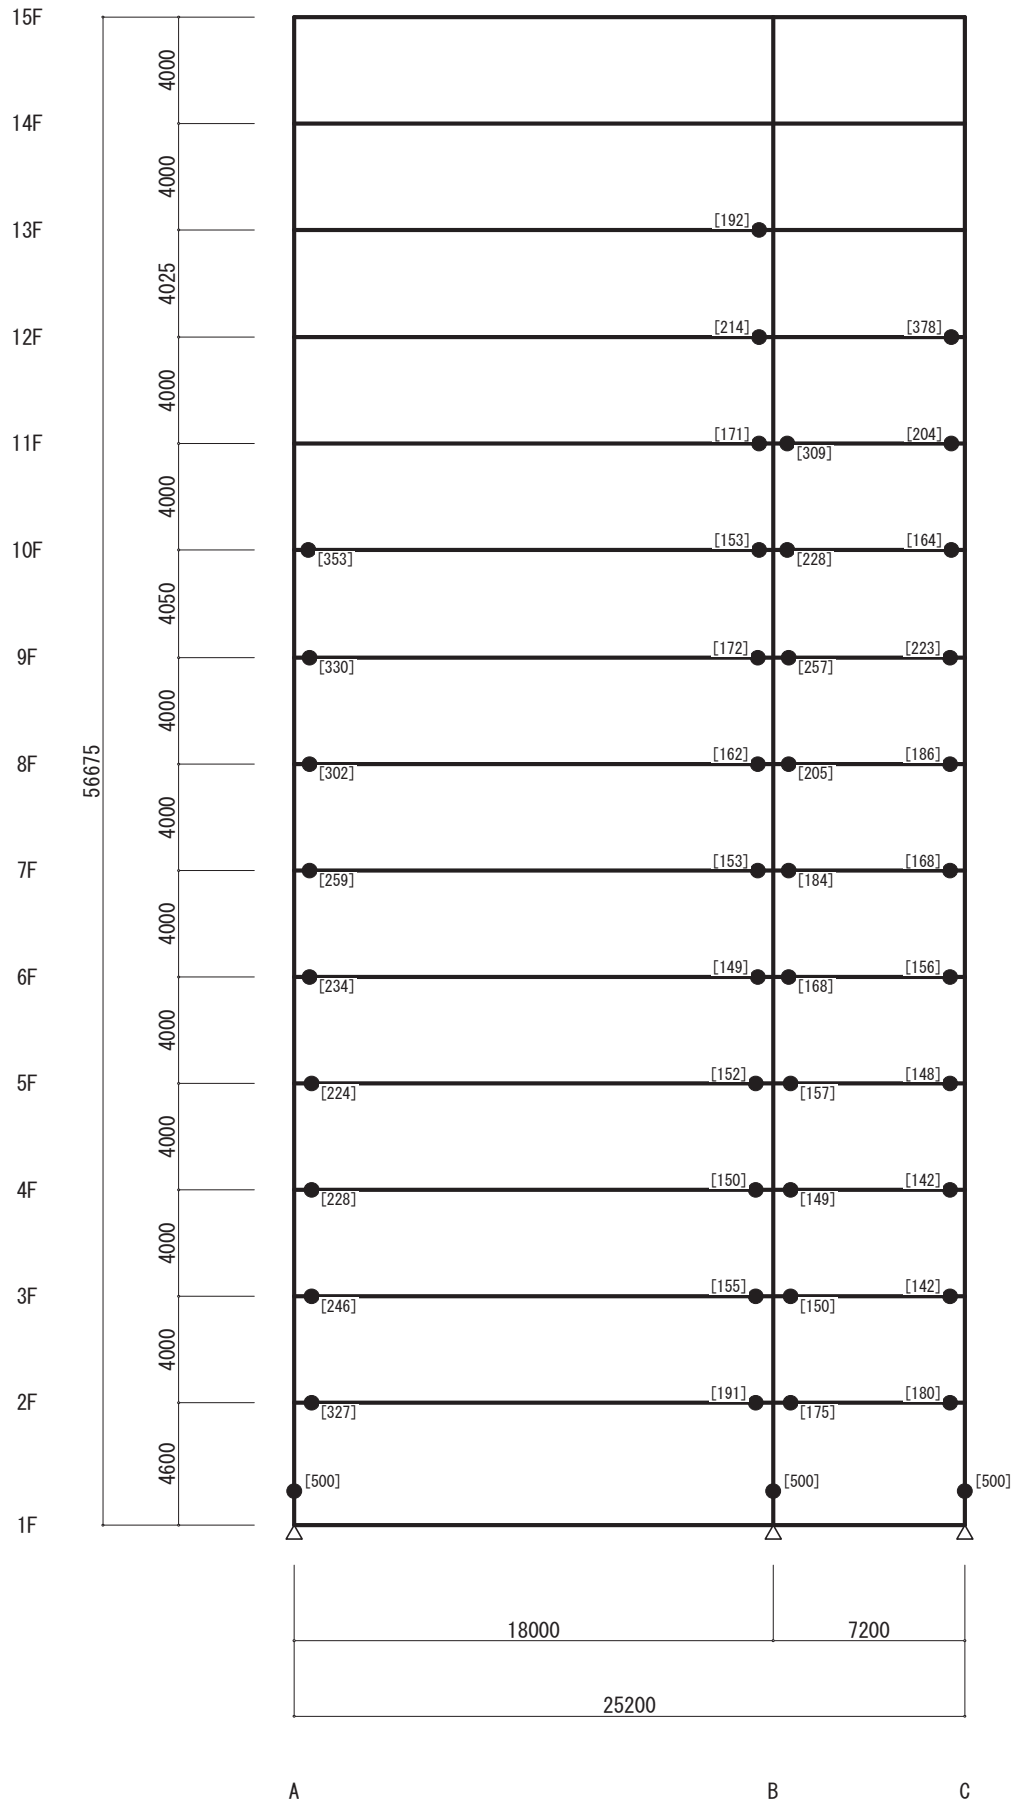


5 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

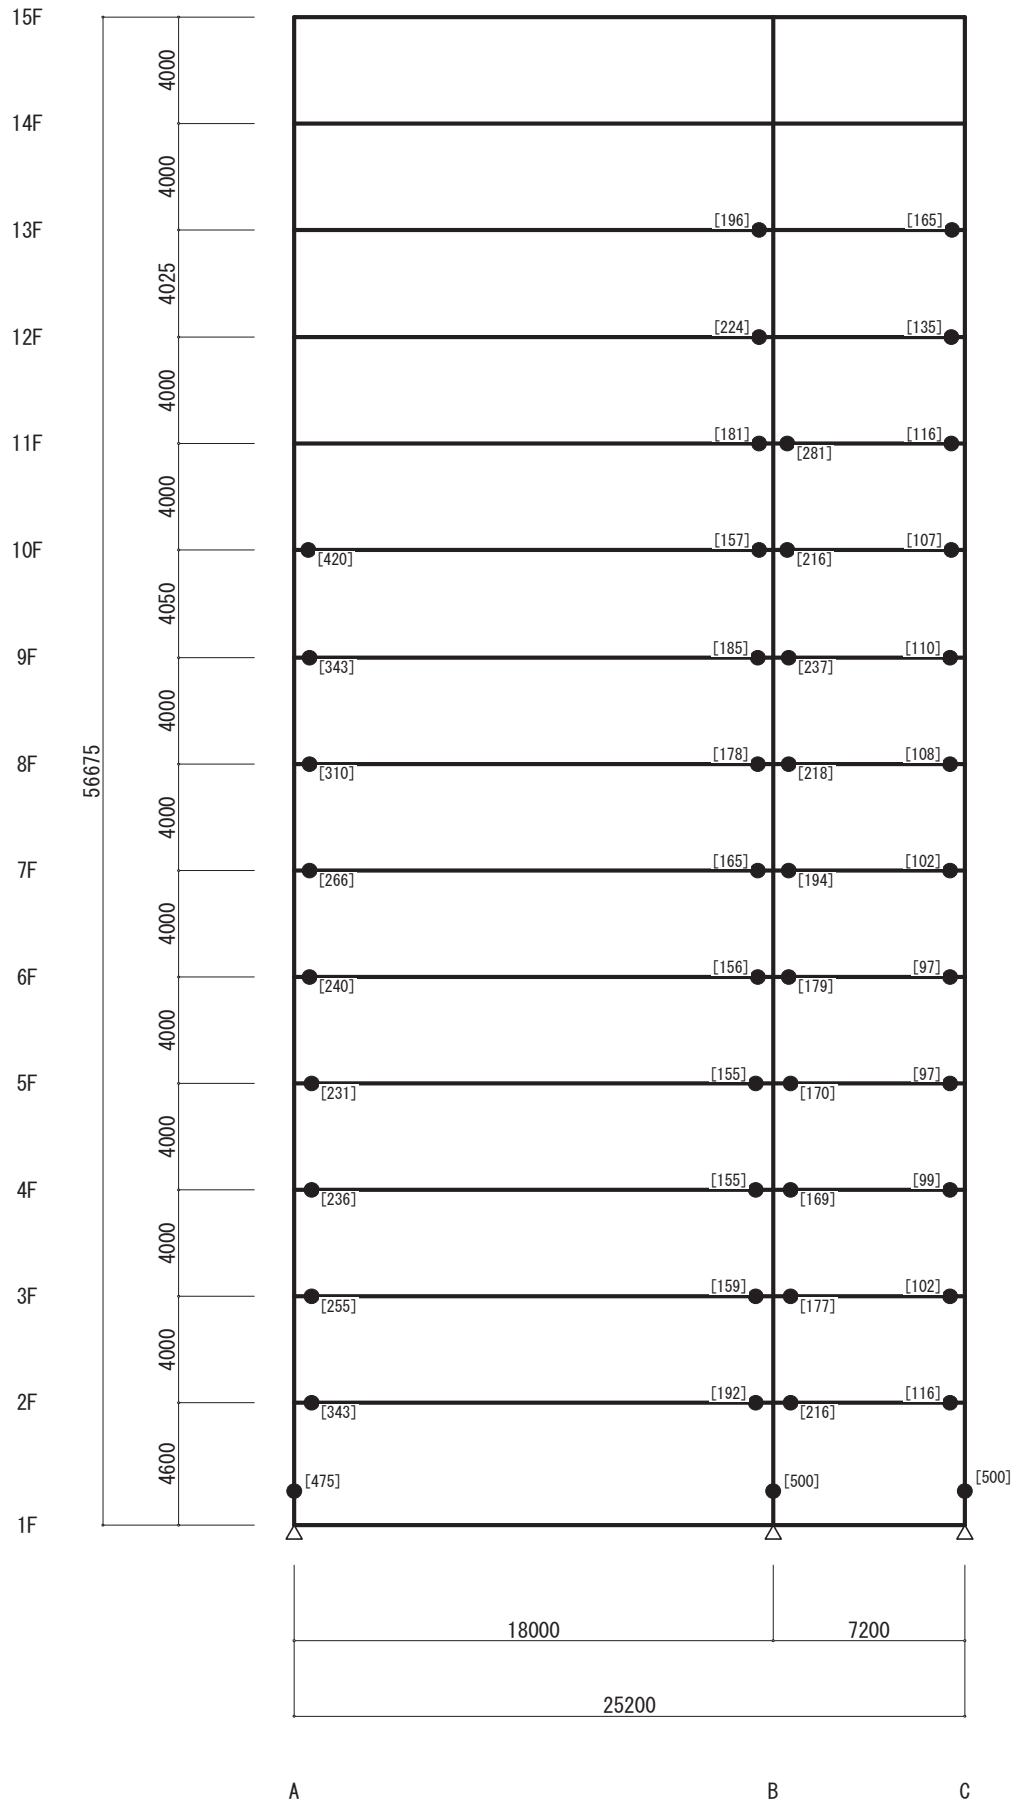


6 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

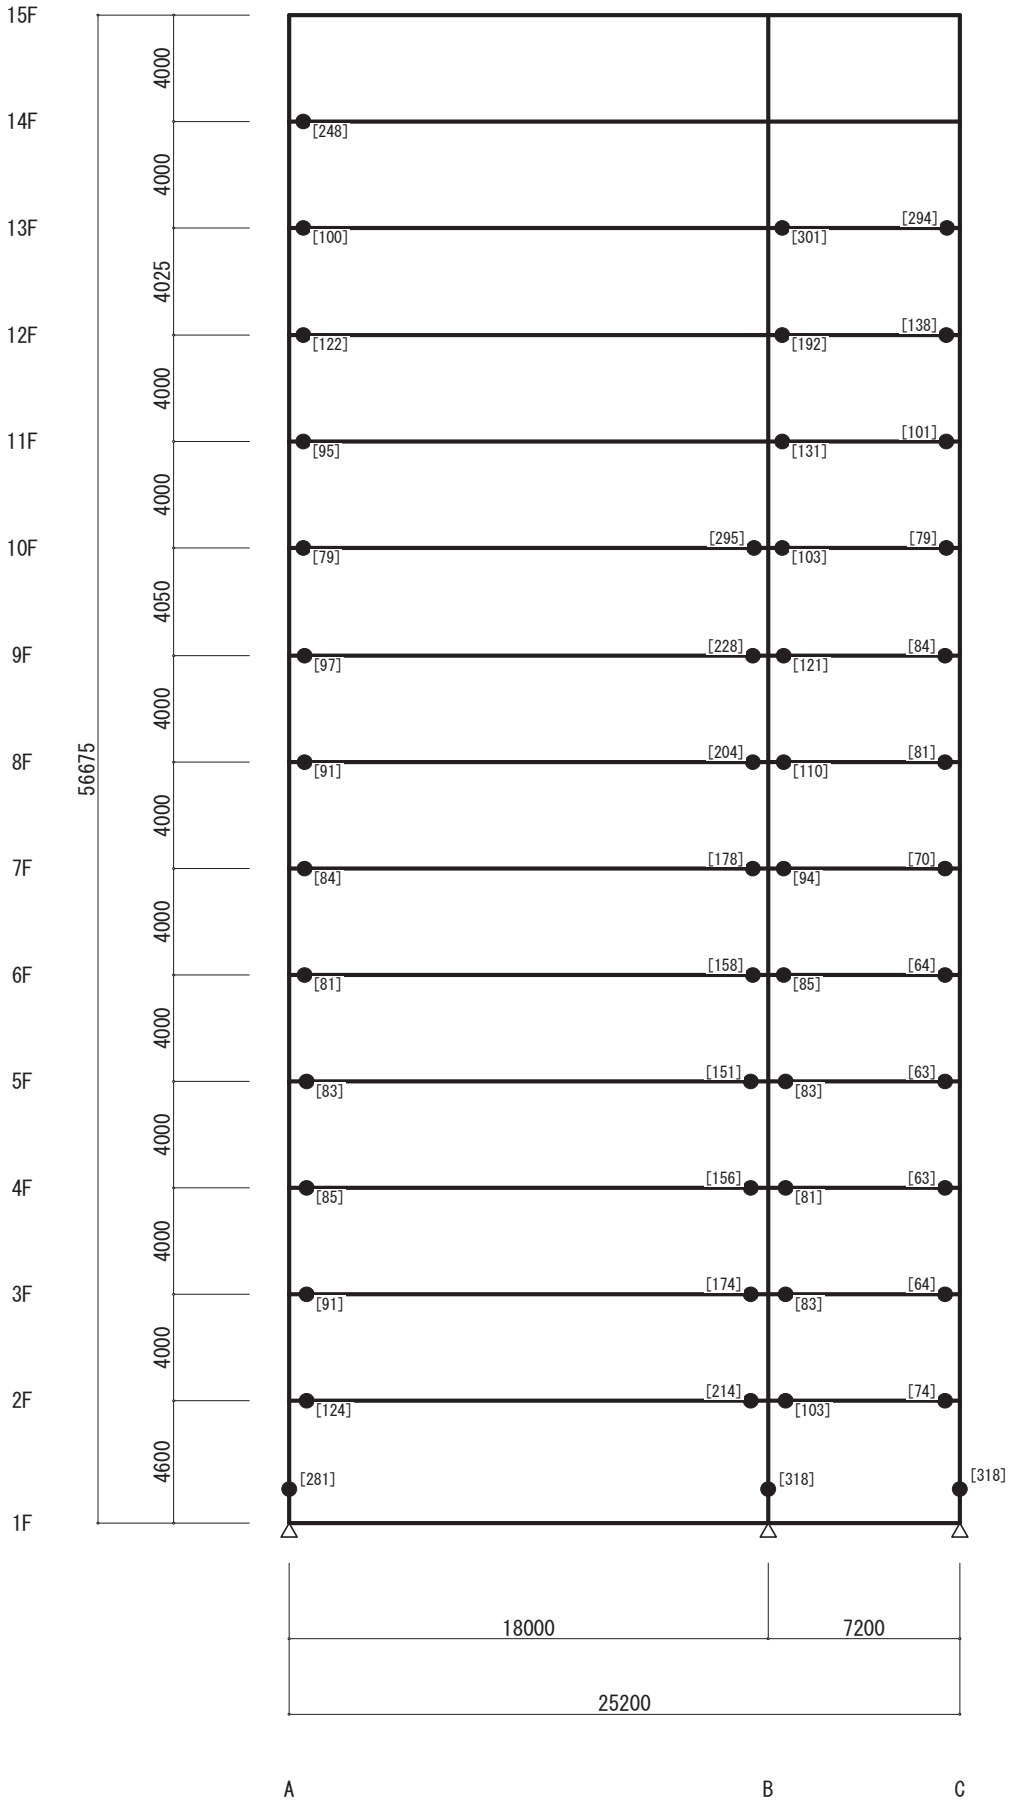


1 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

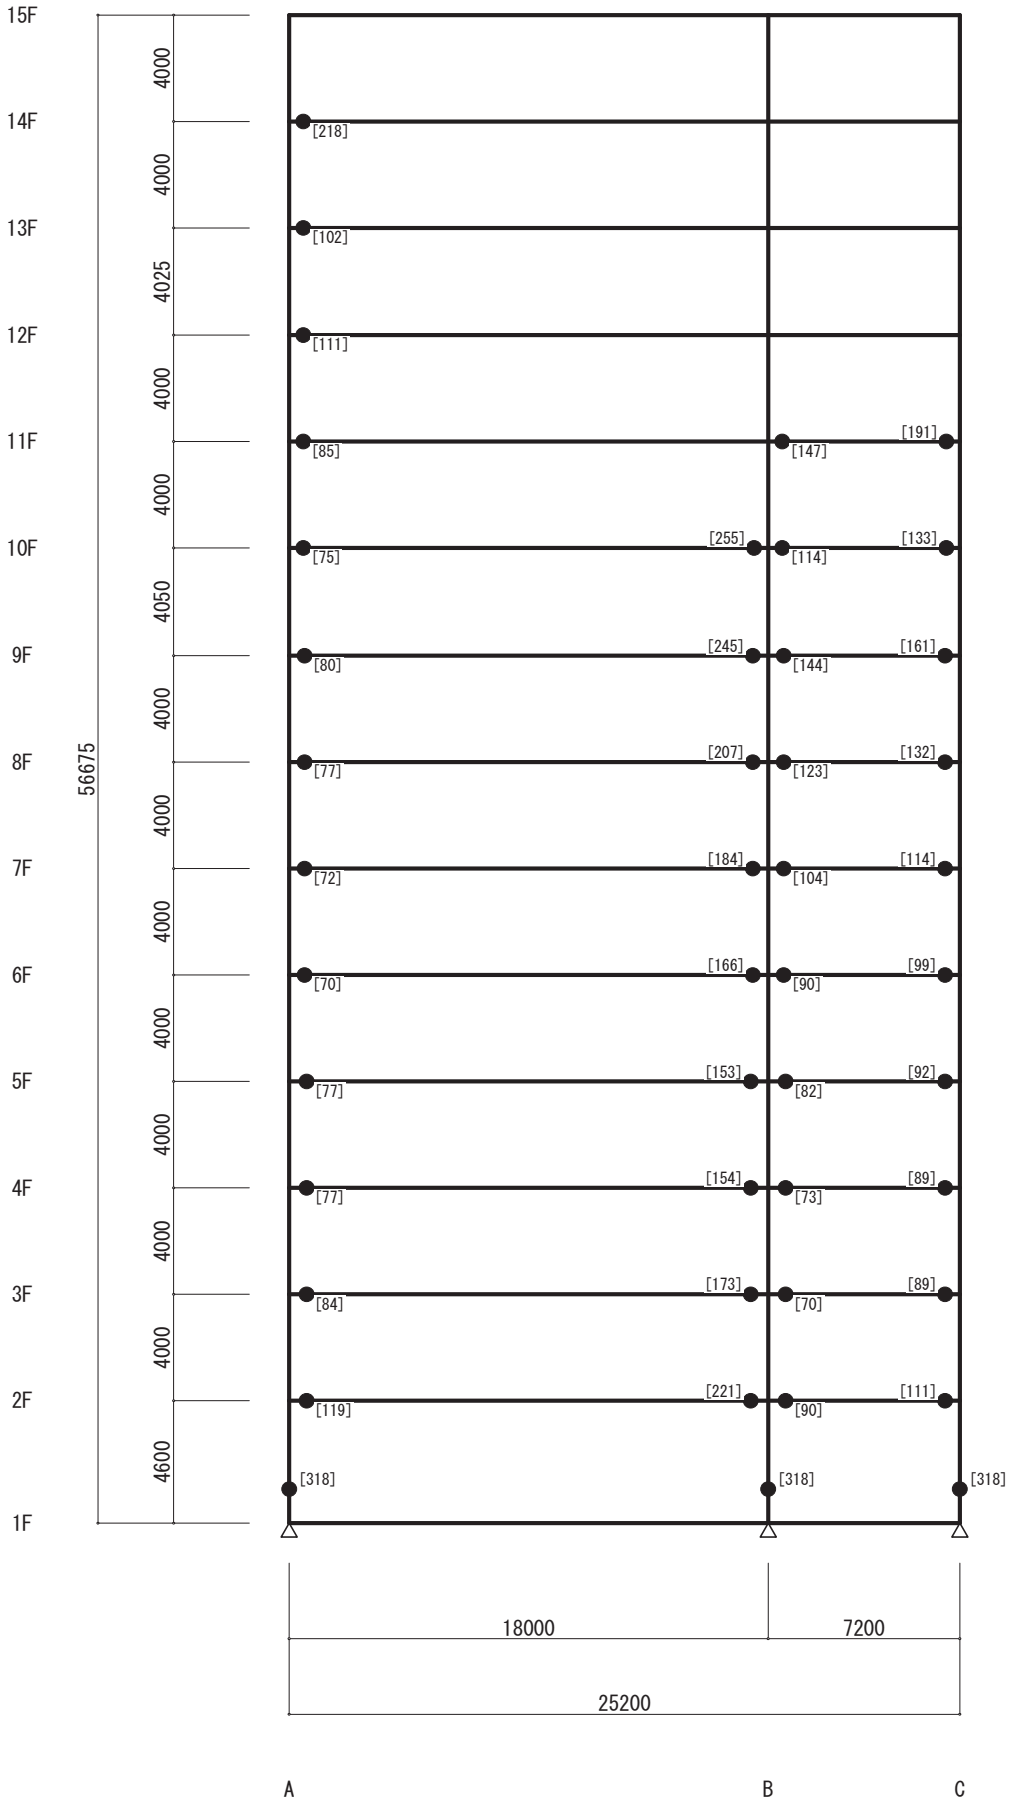


2 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

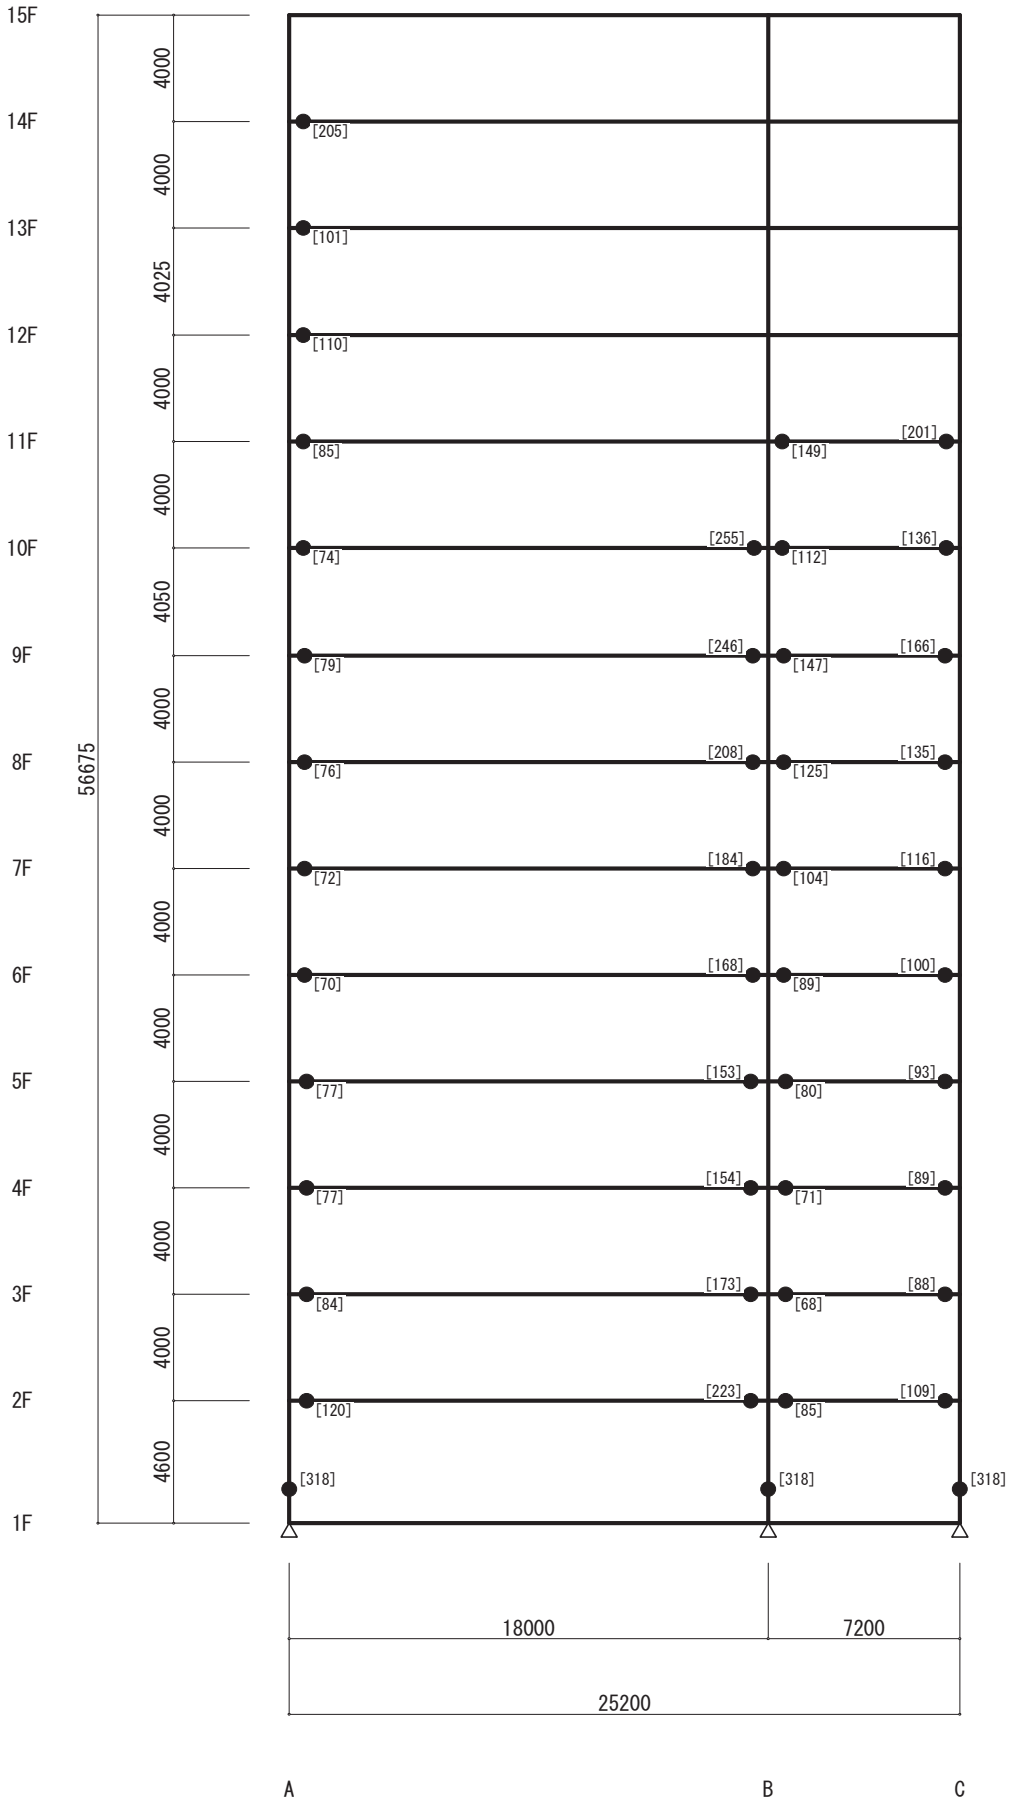


3 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

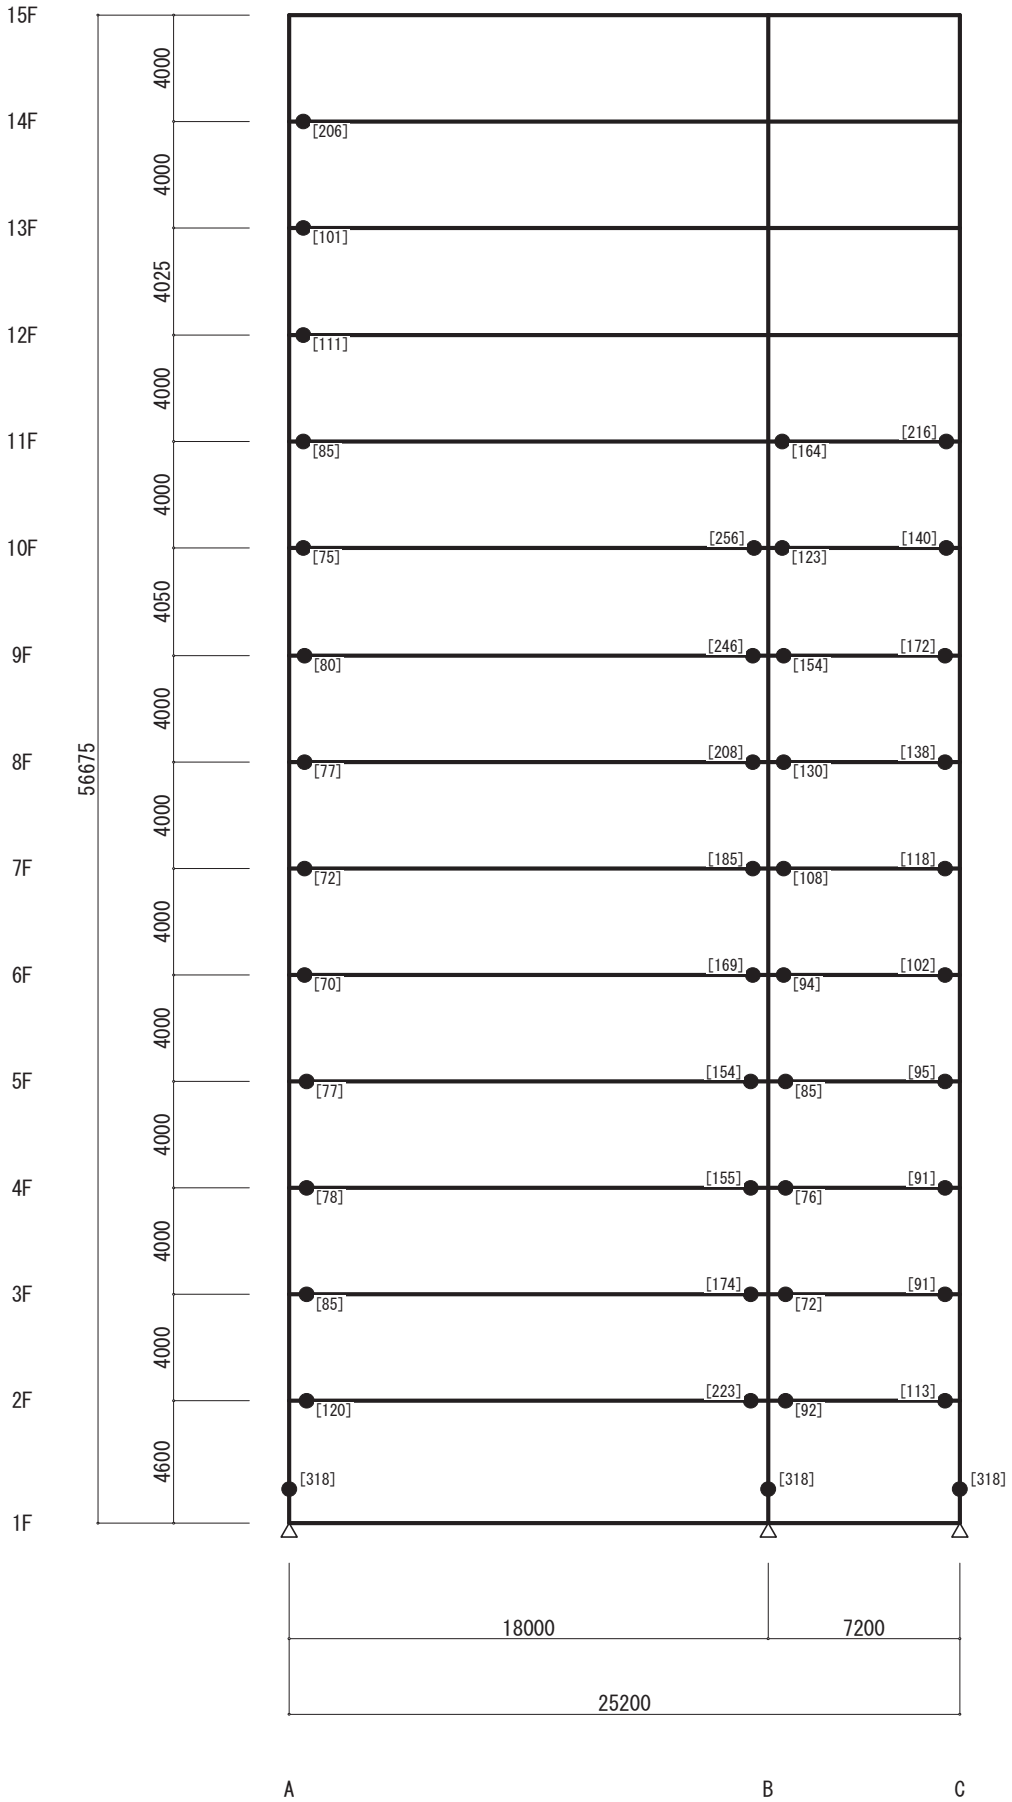


4 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

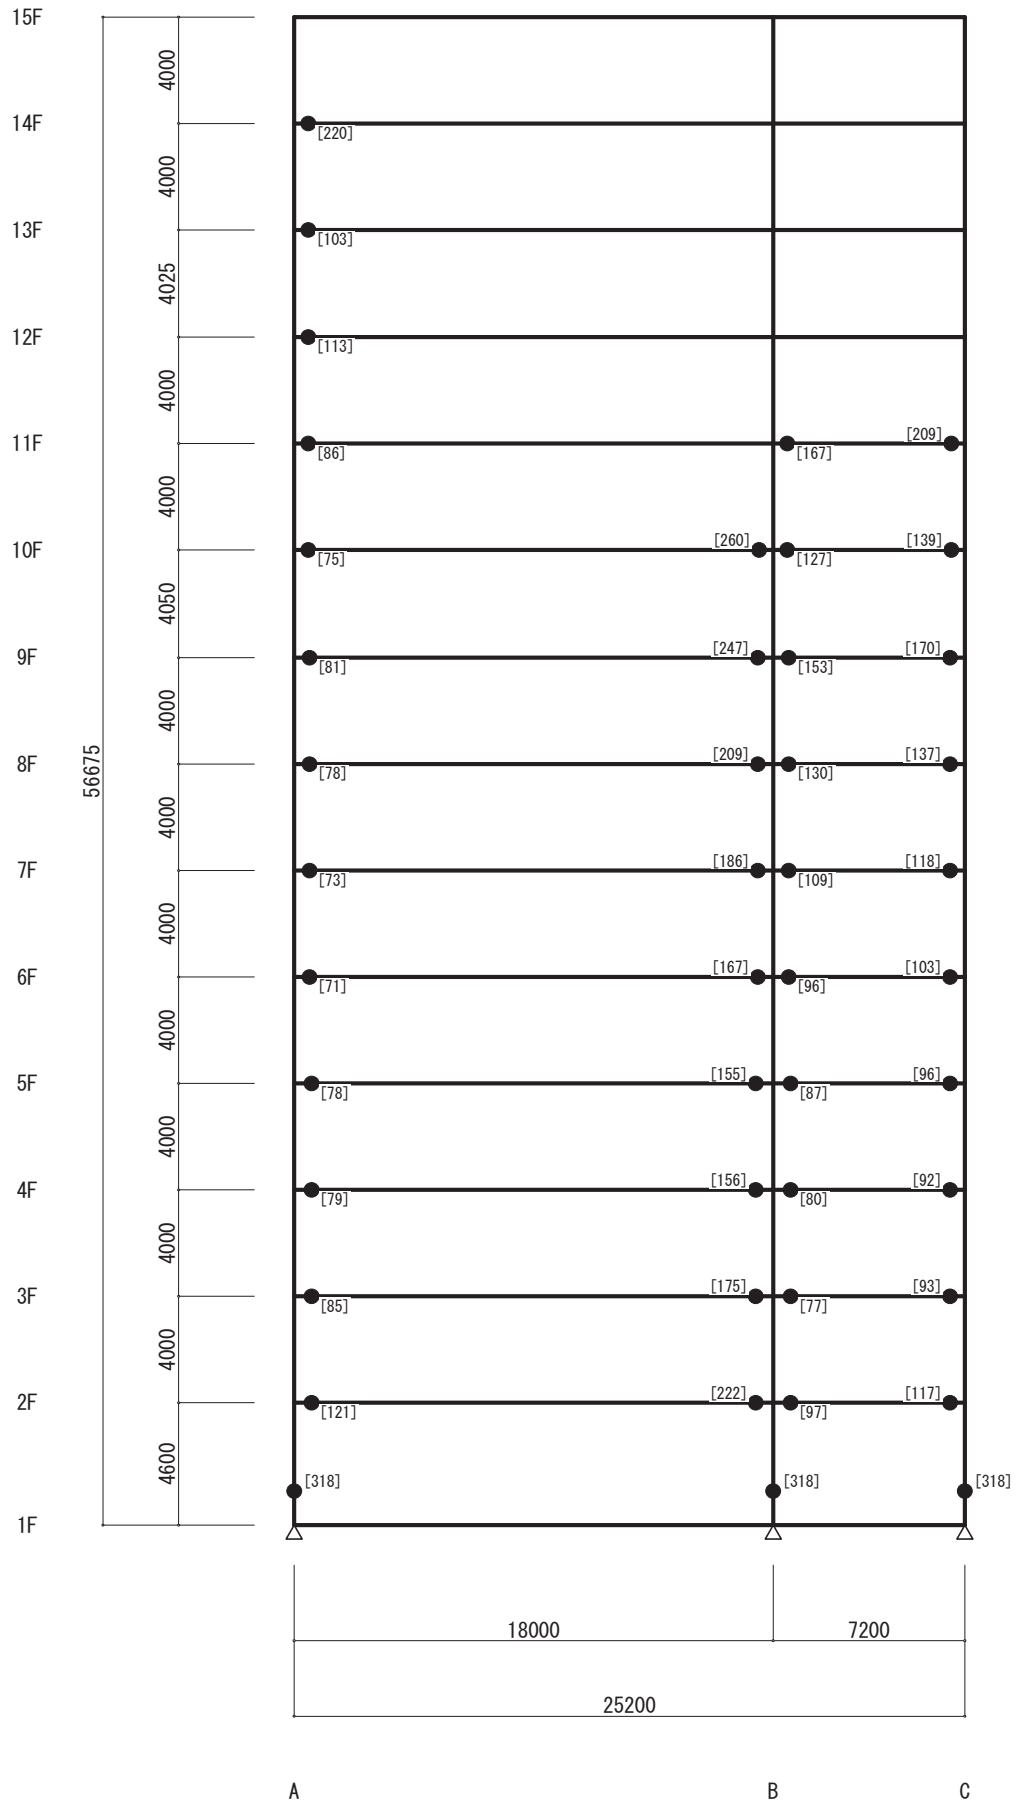

5 フレーム（S=1/284）


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

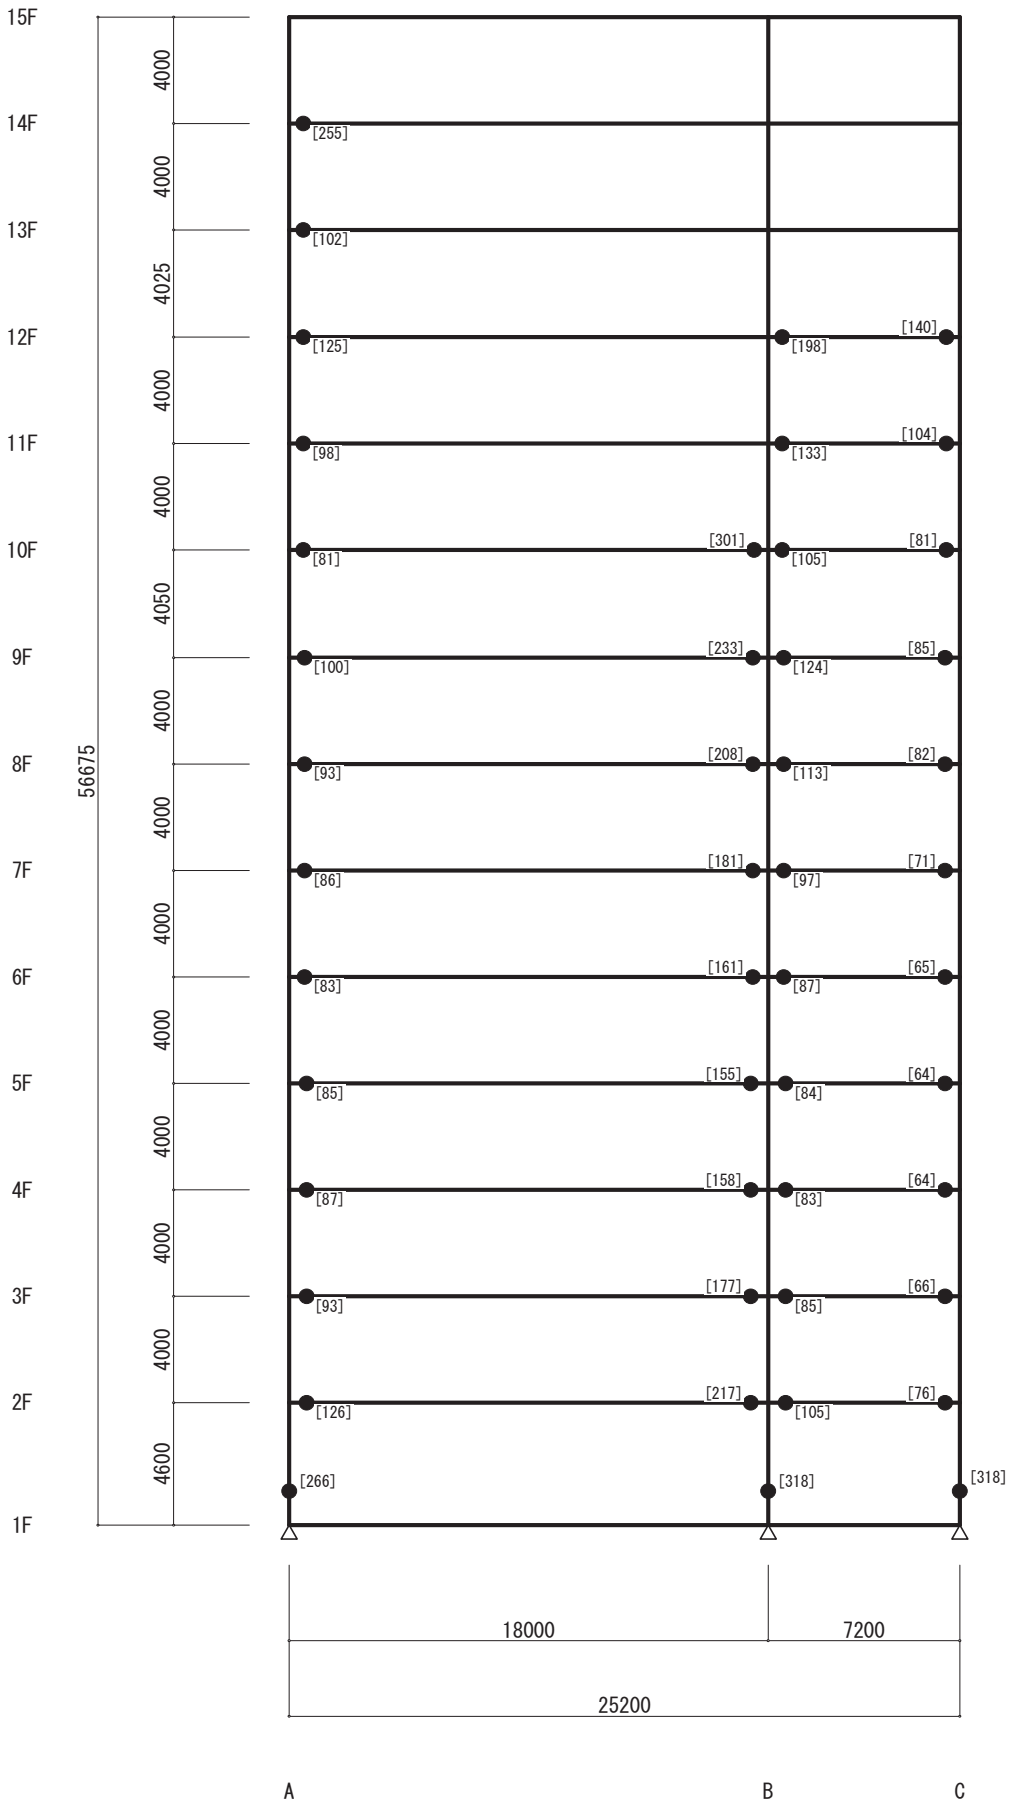

6 フレーム（S=1/284）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

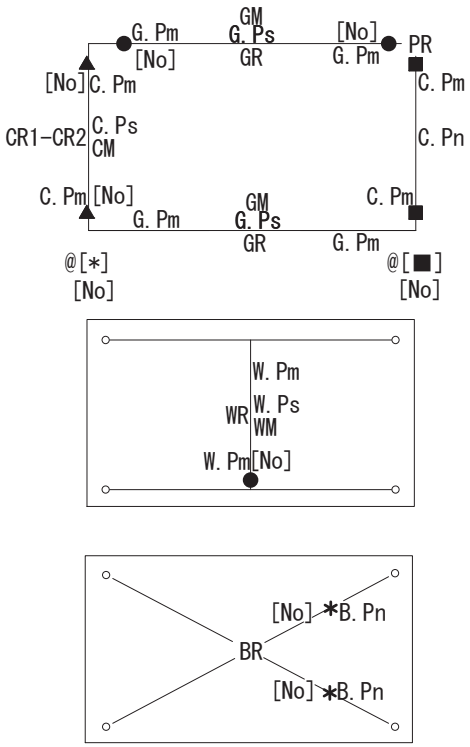

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

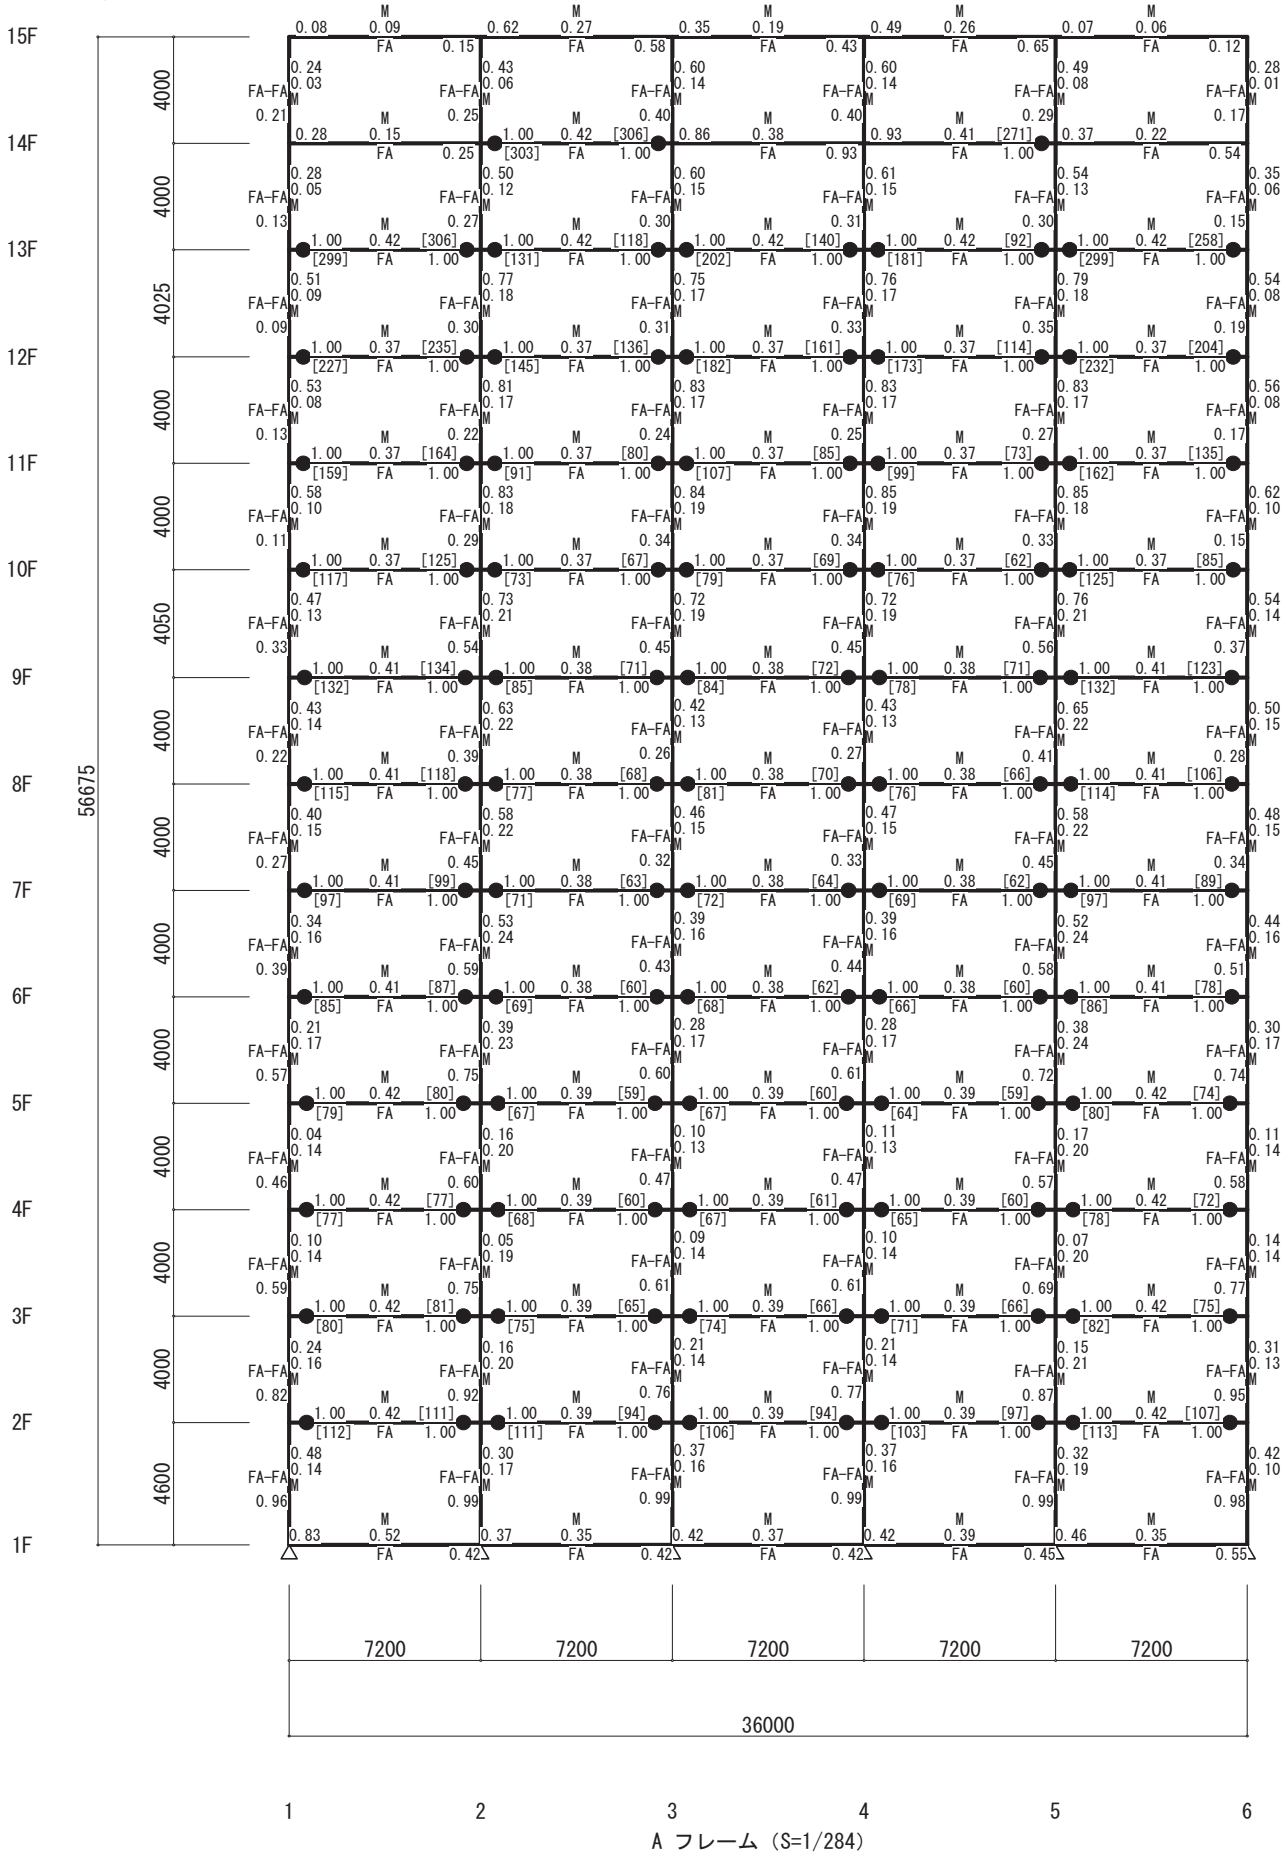


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

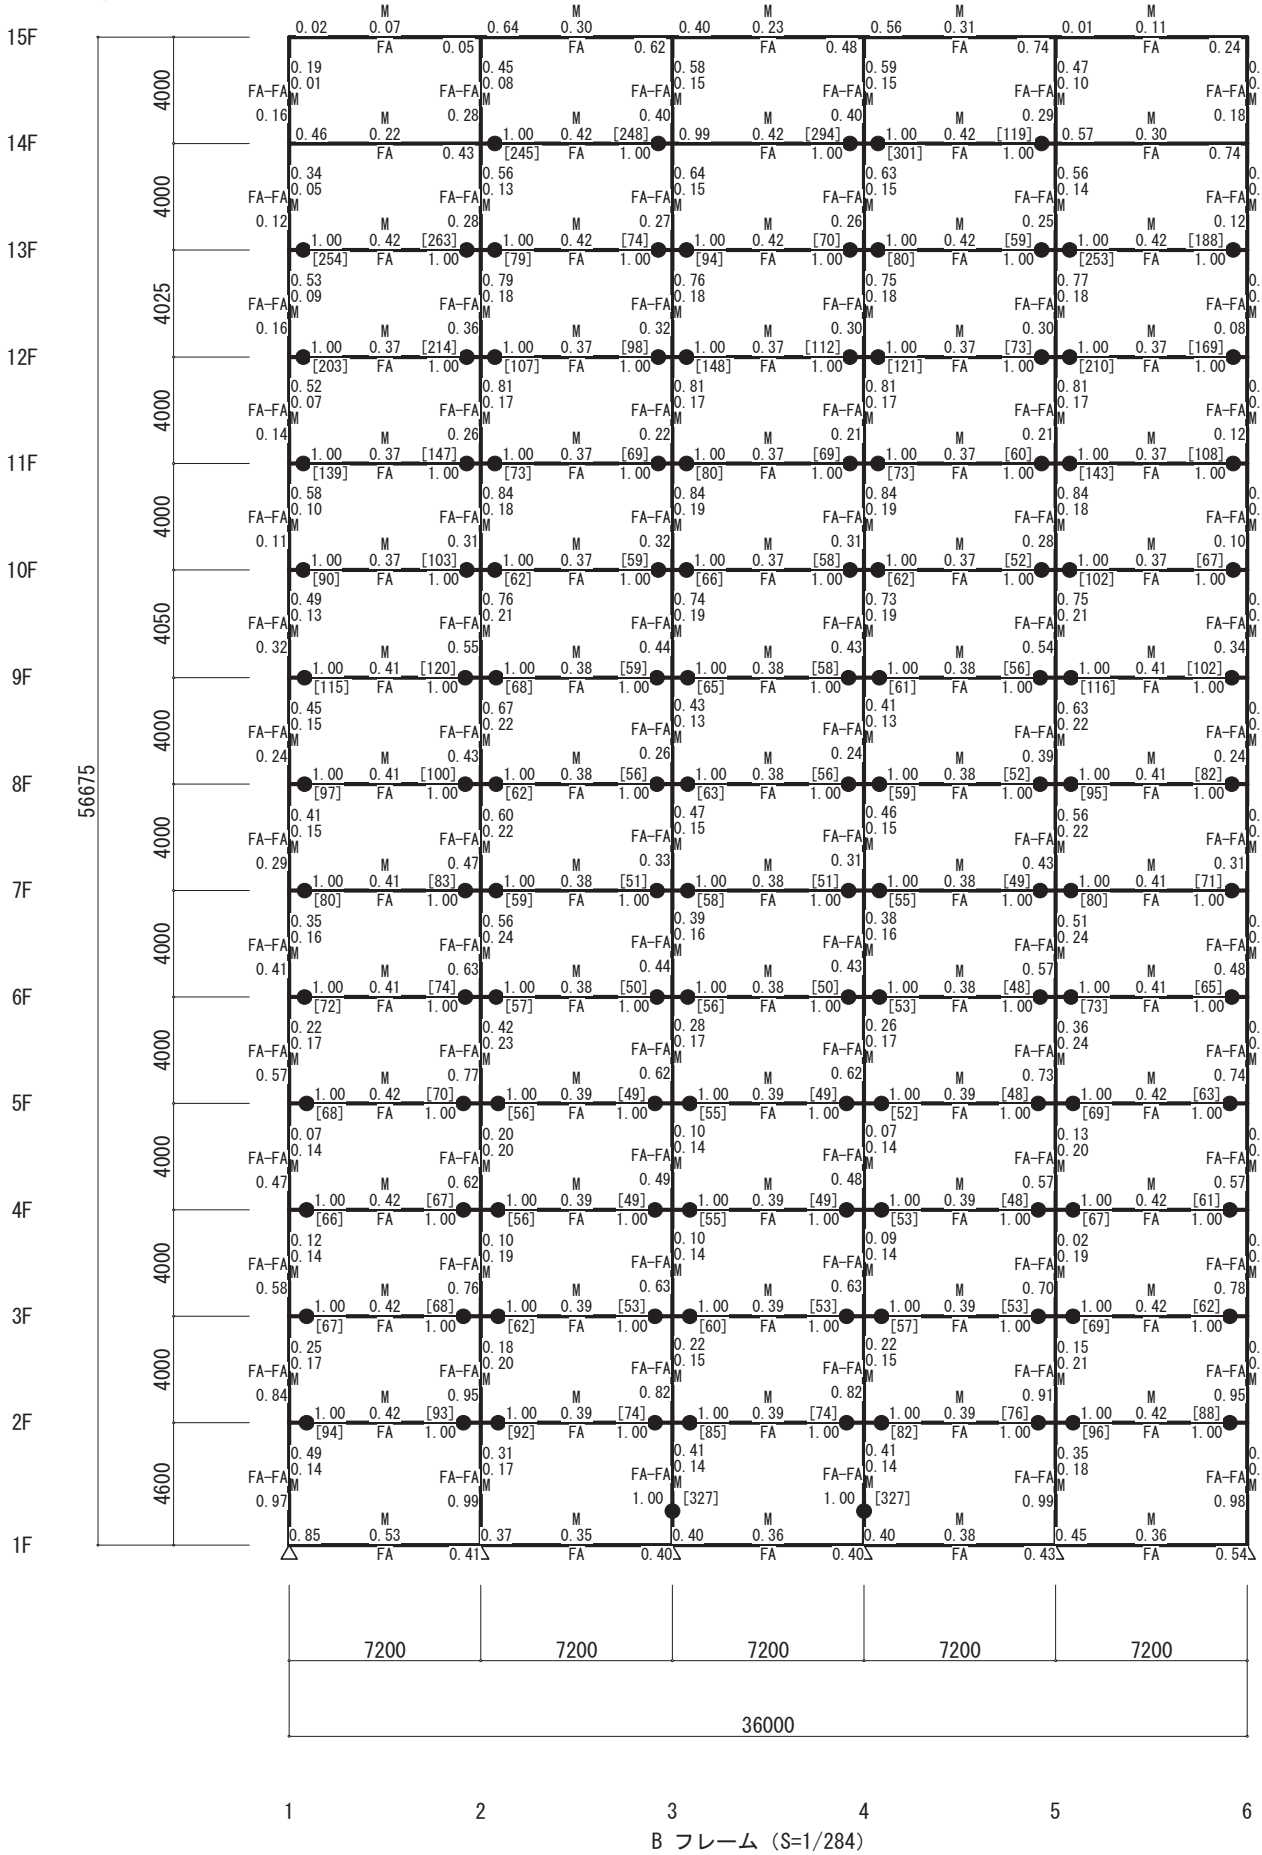


B フレーム（S=1/284）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

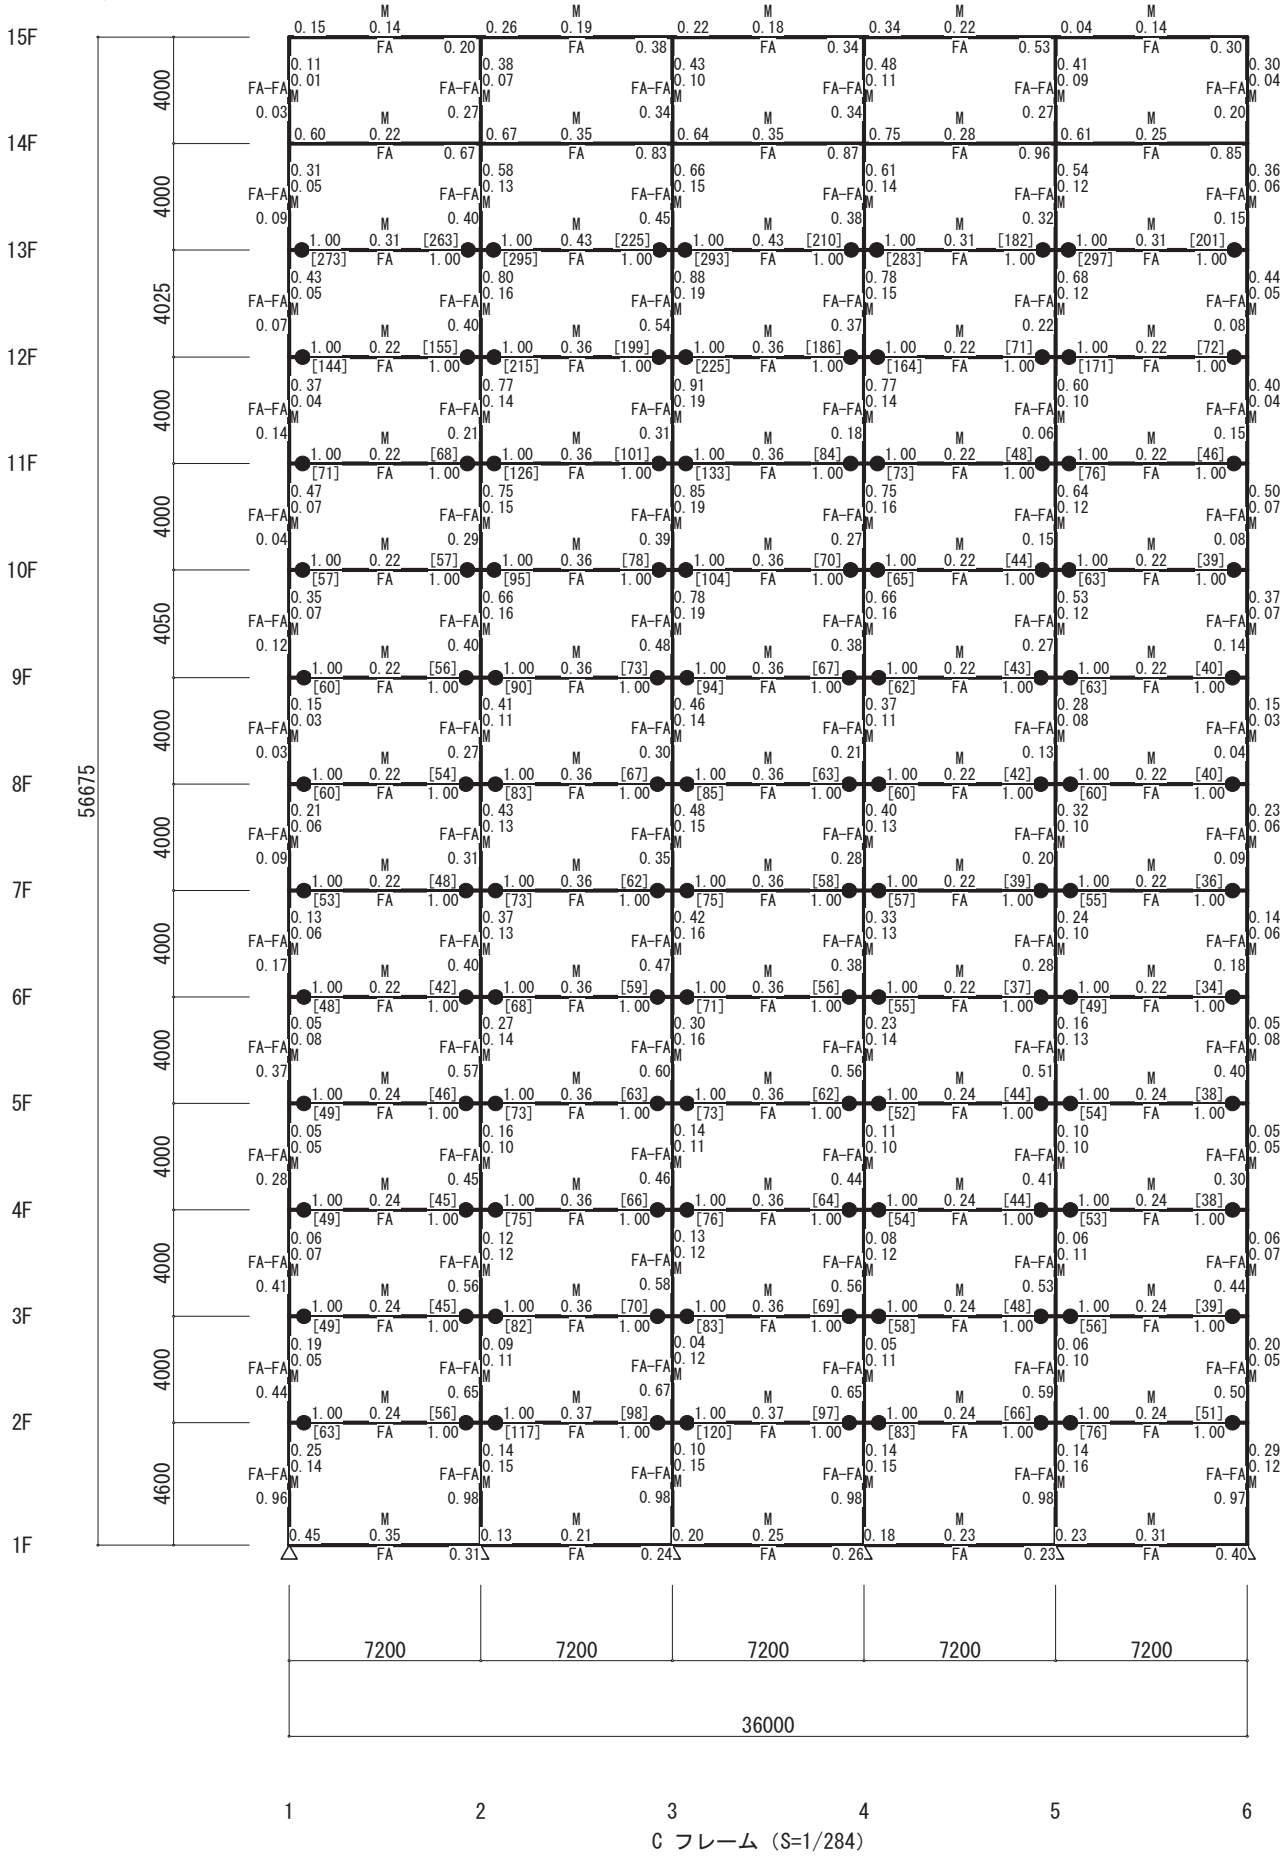

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

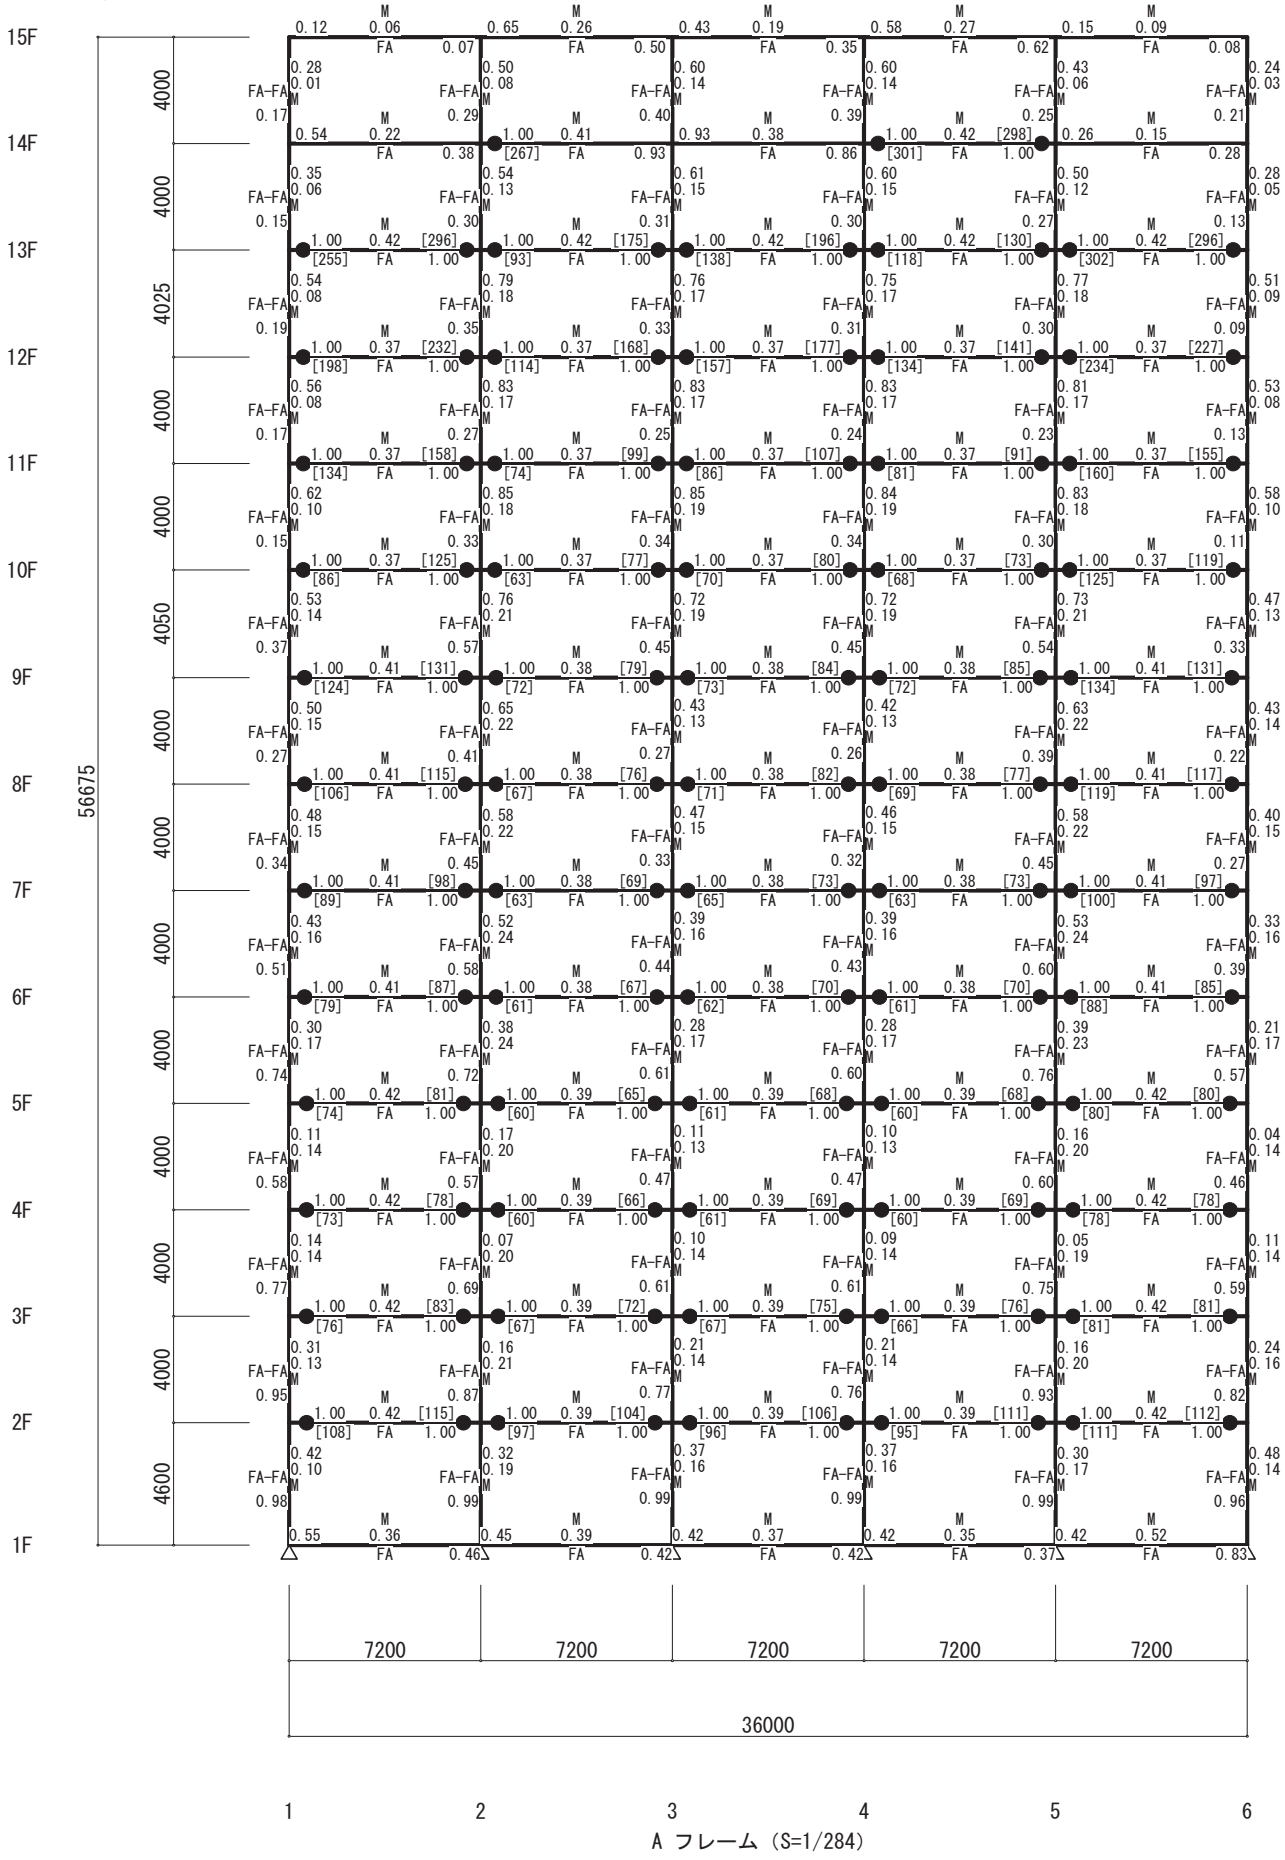


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

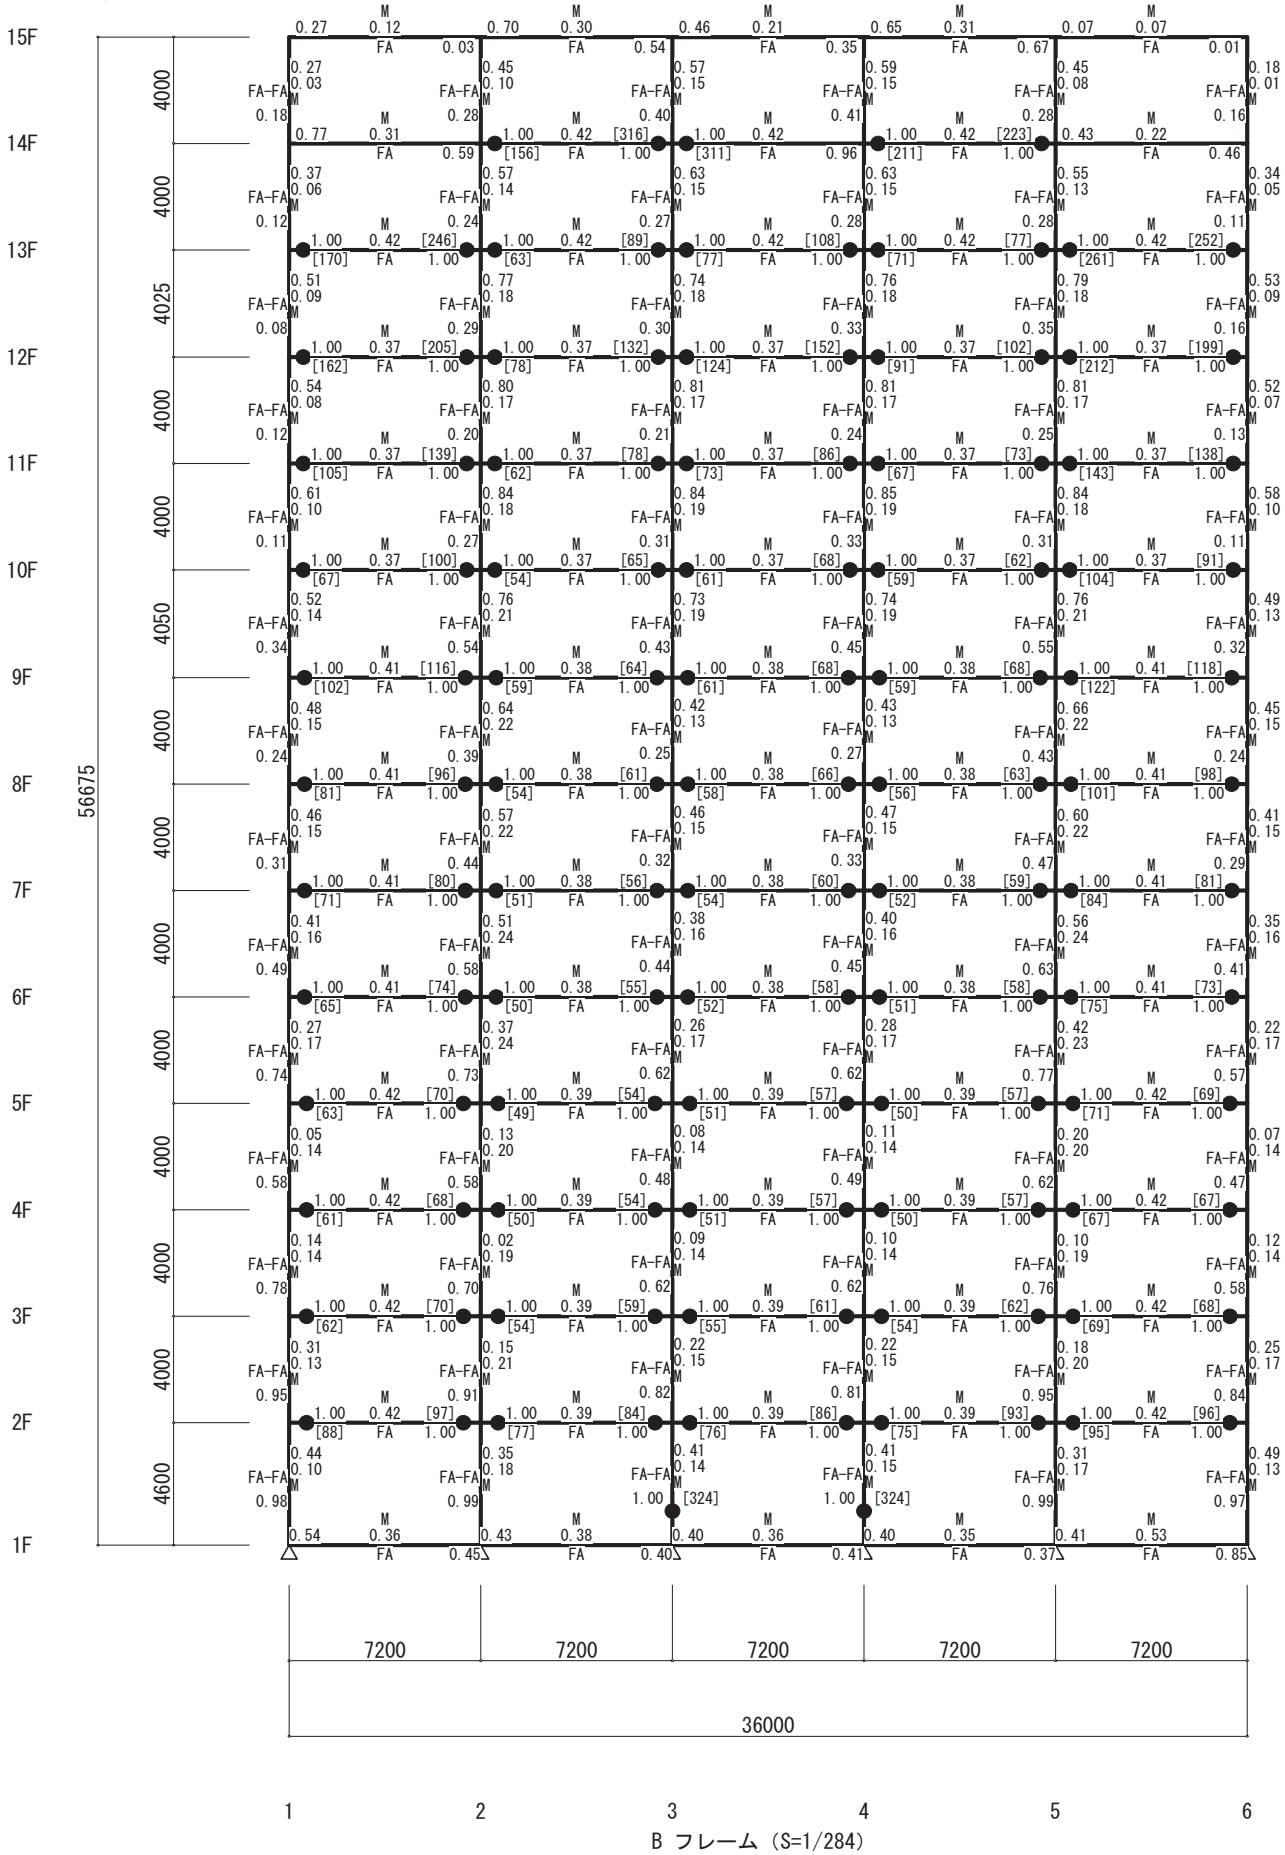


B フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

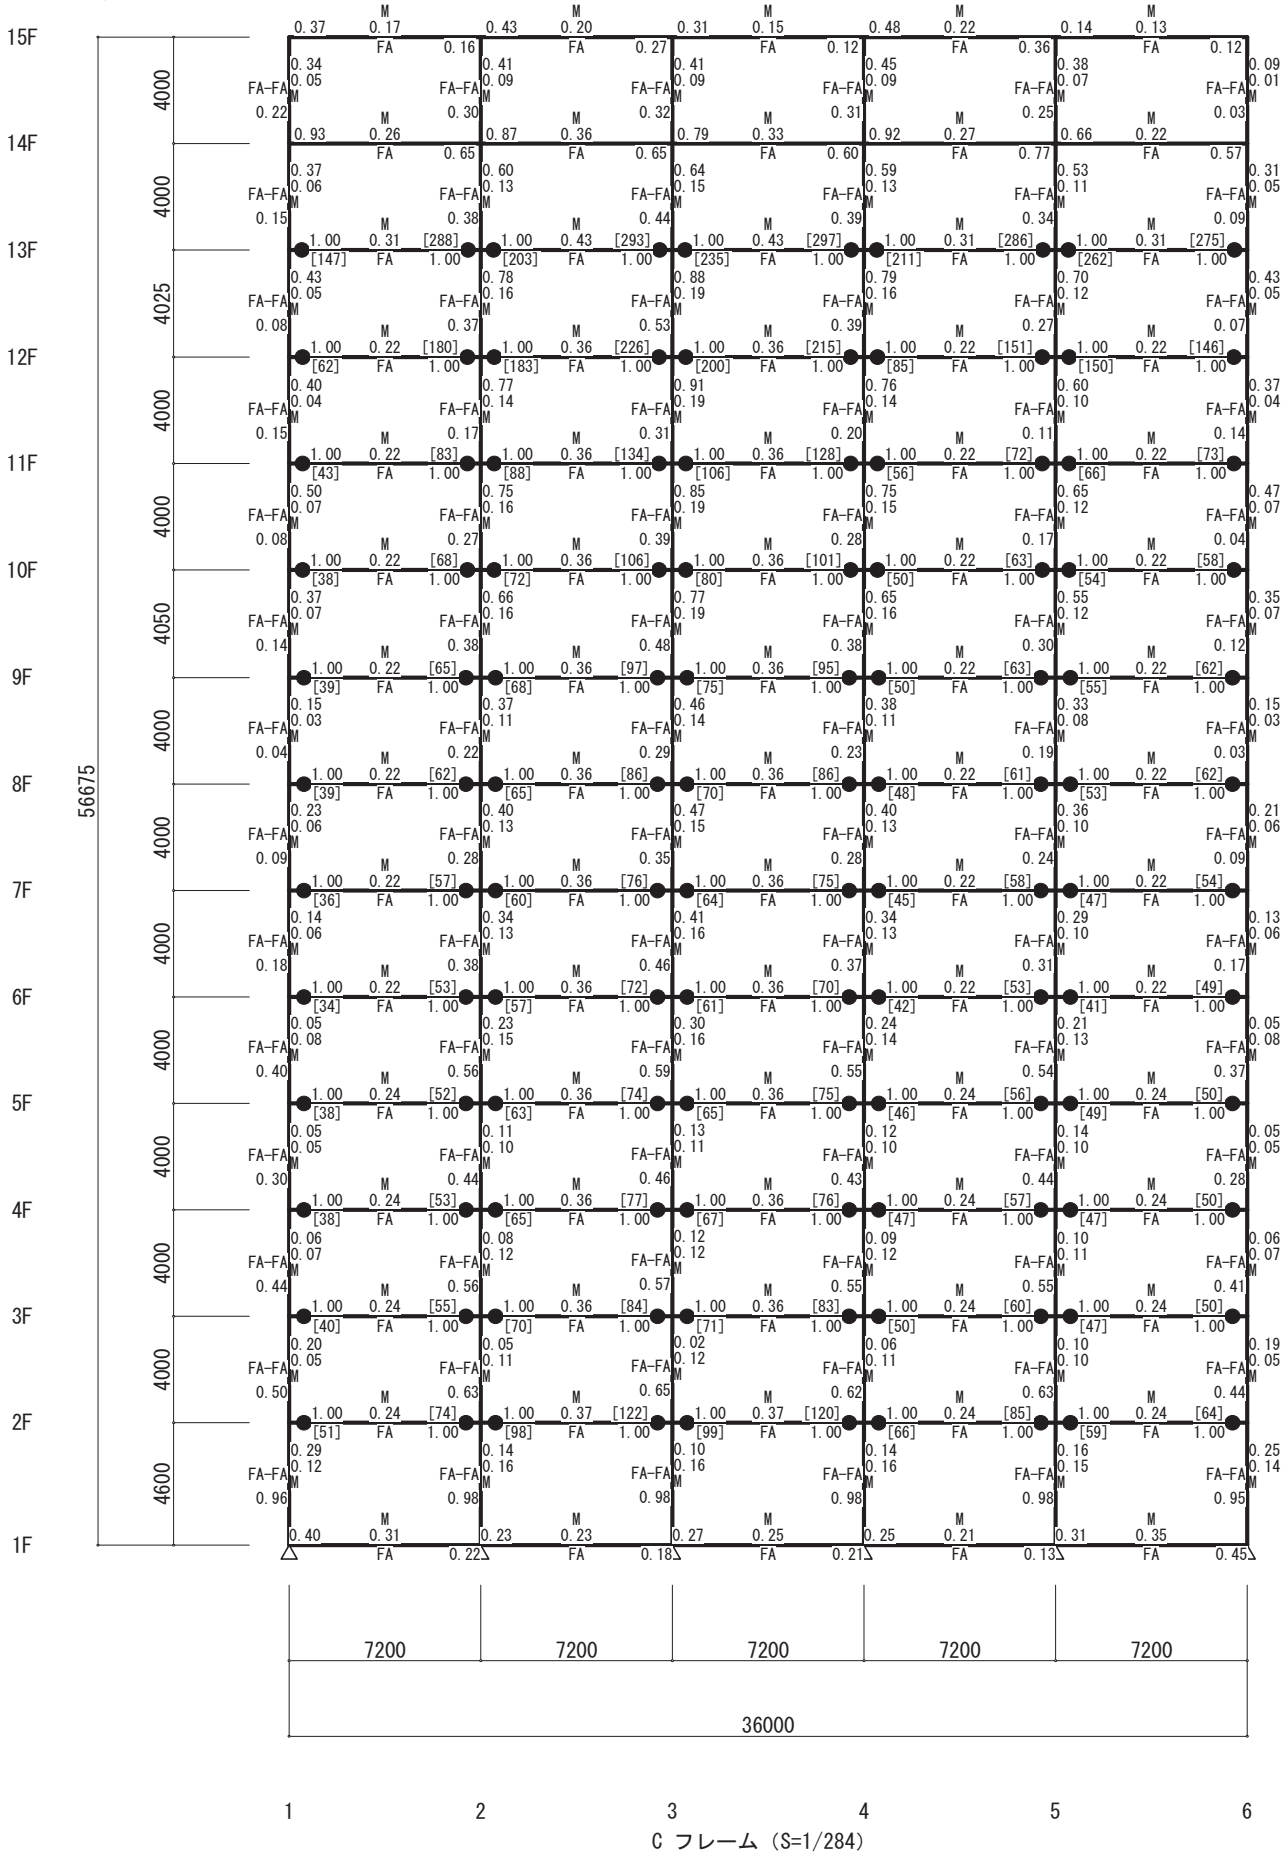


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

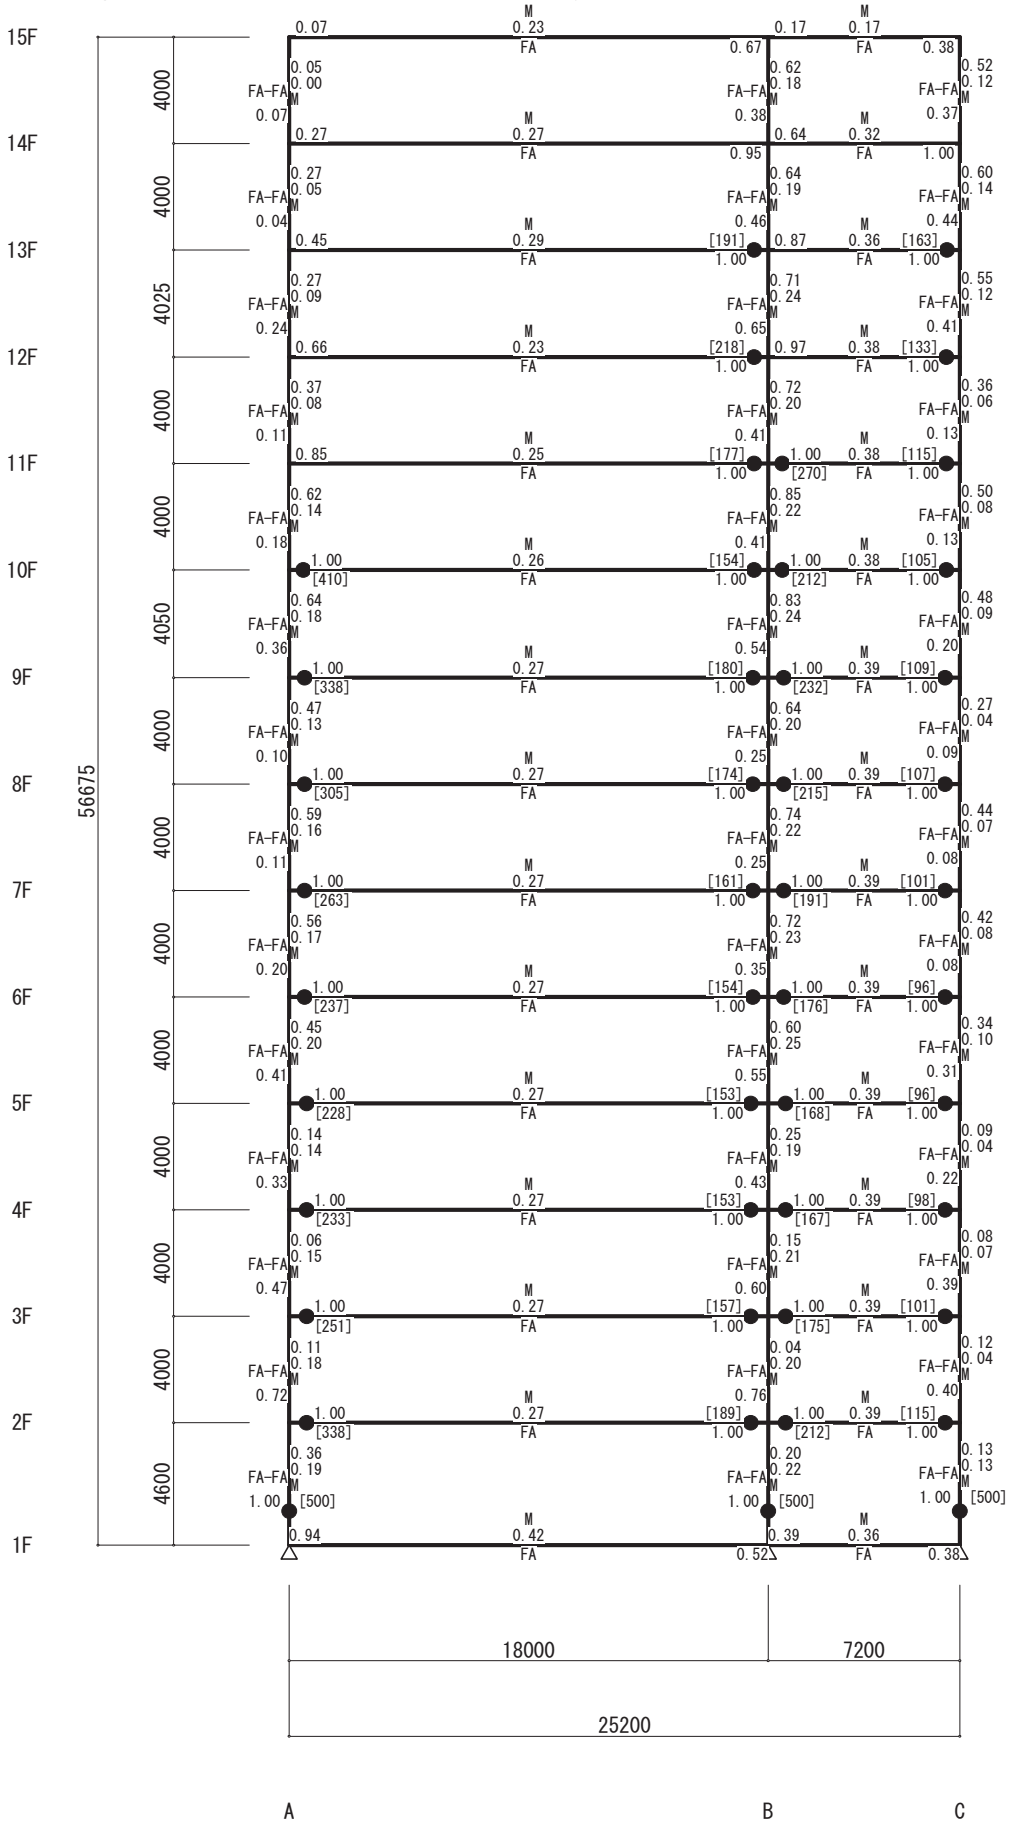


1 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

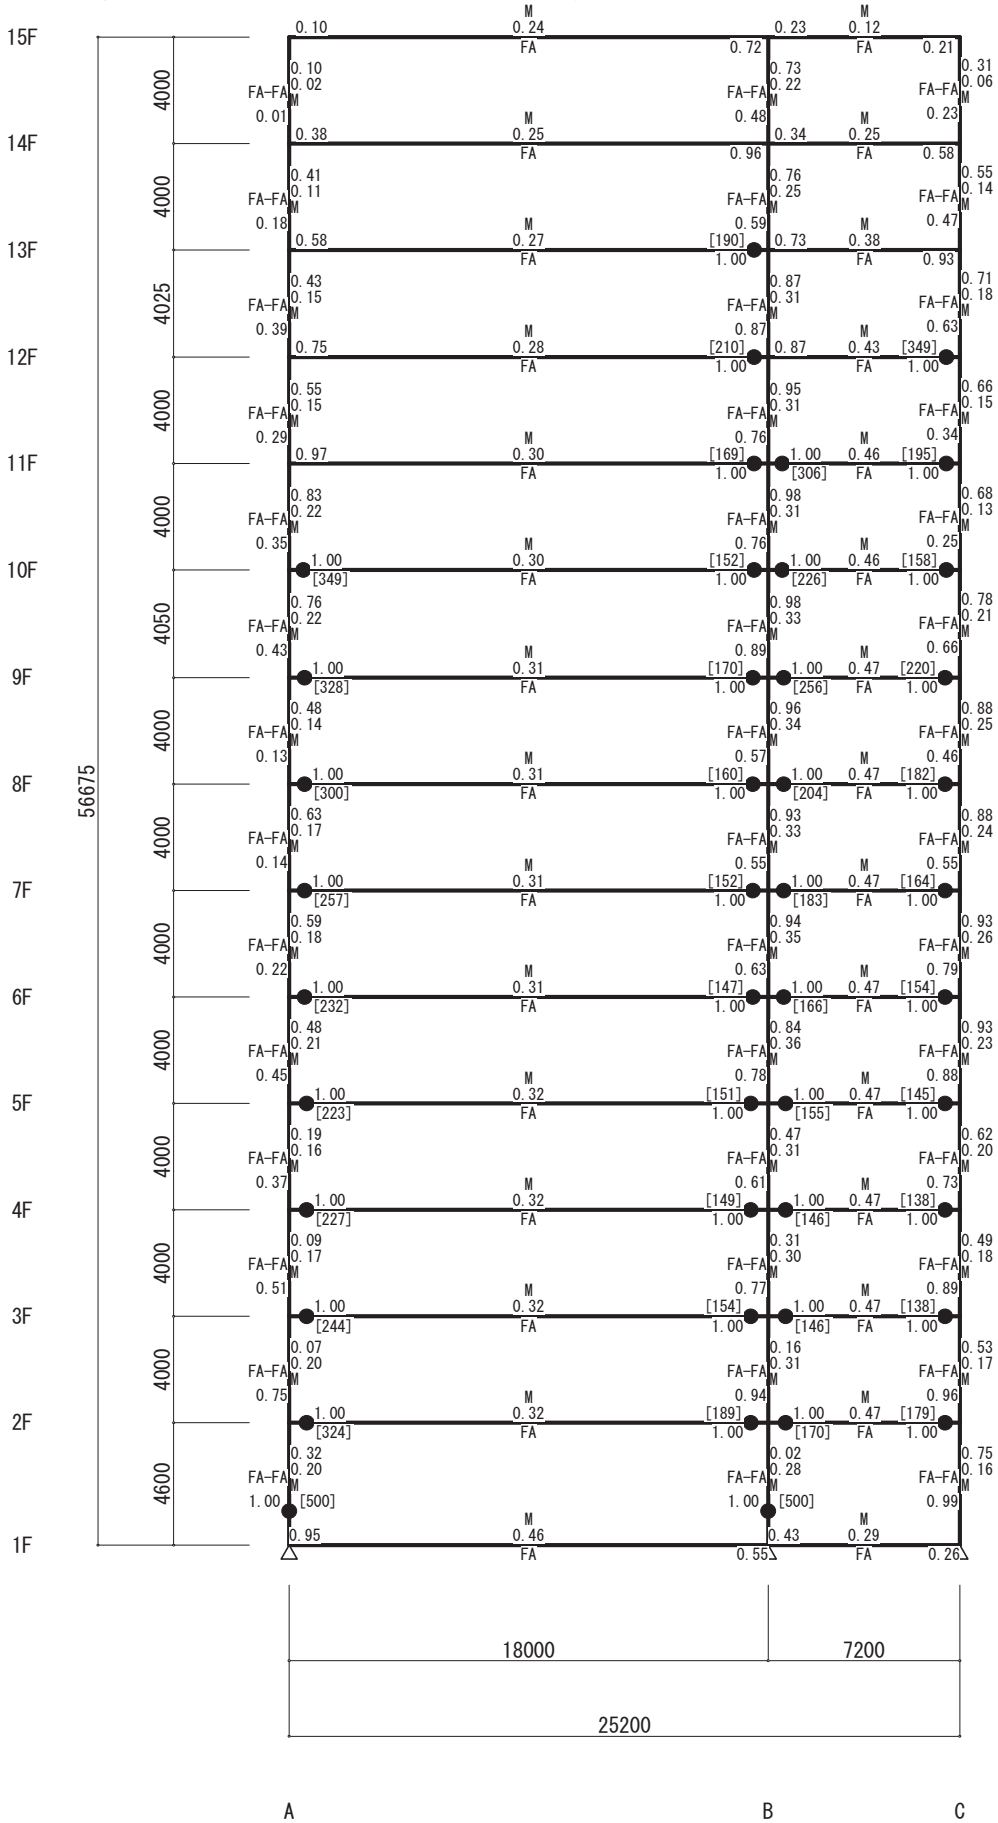


2 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

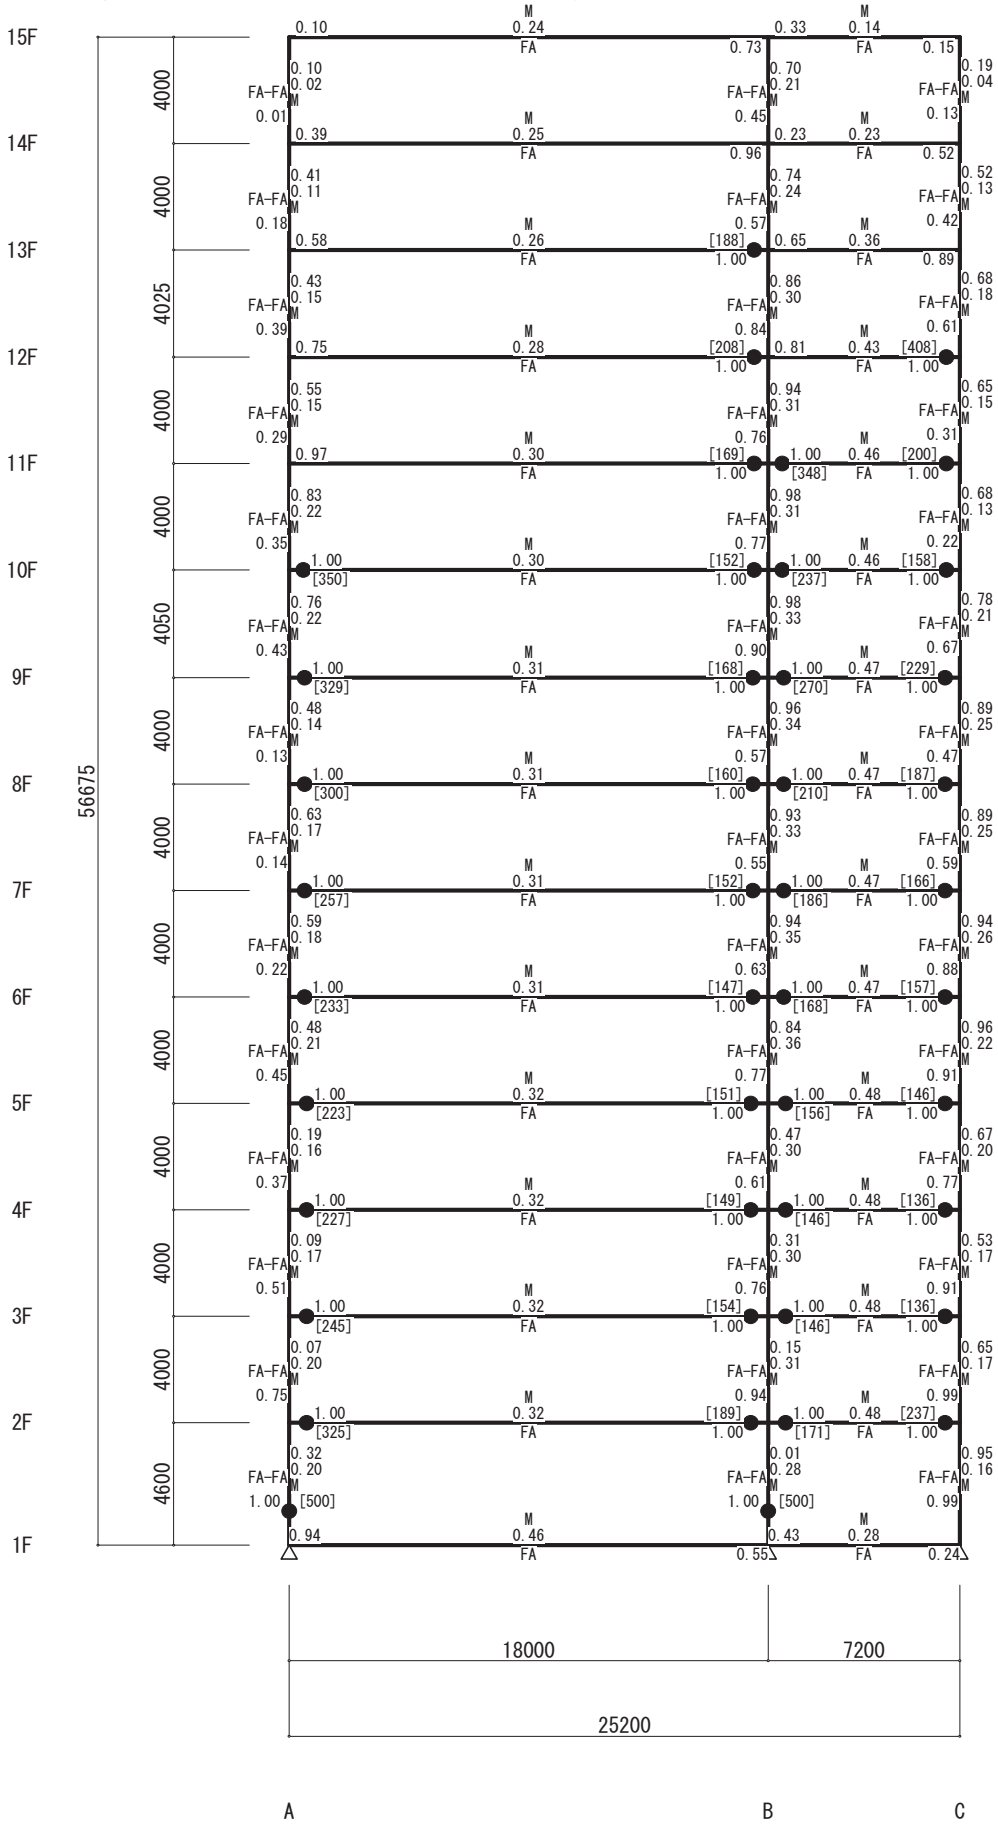


3 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

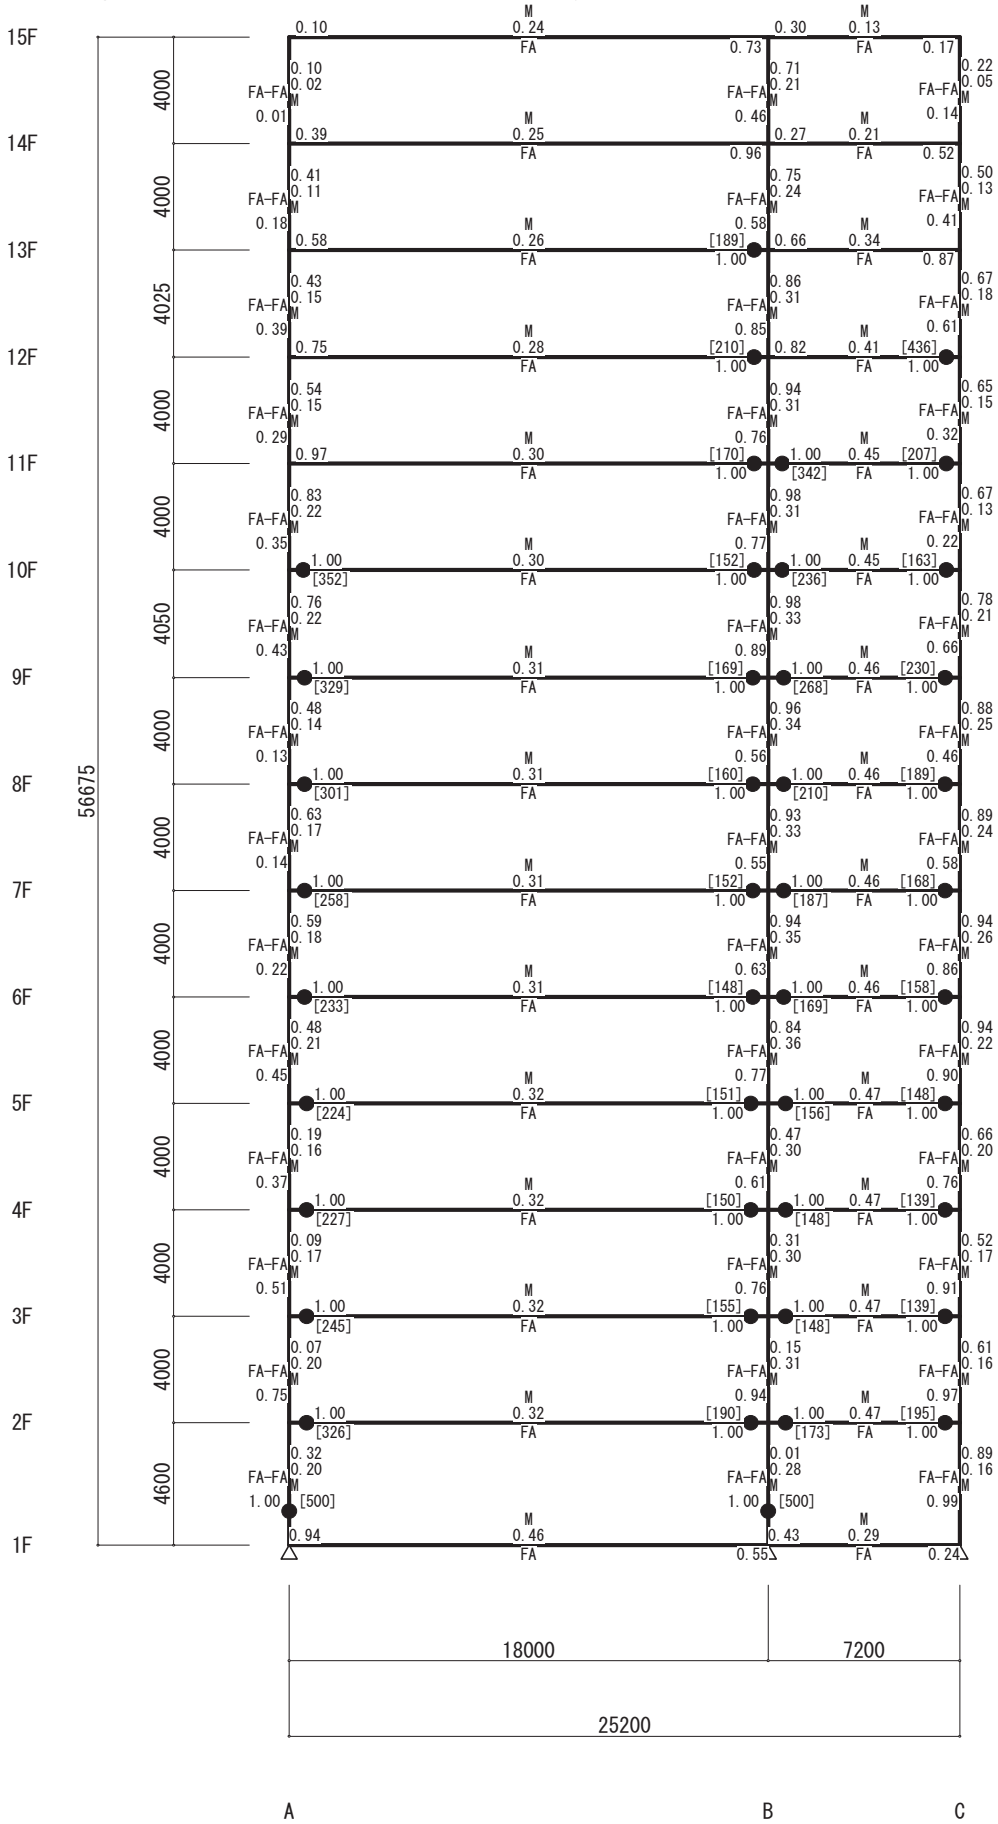


4 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

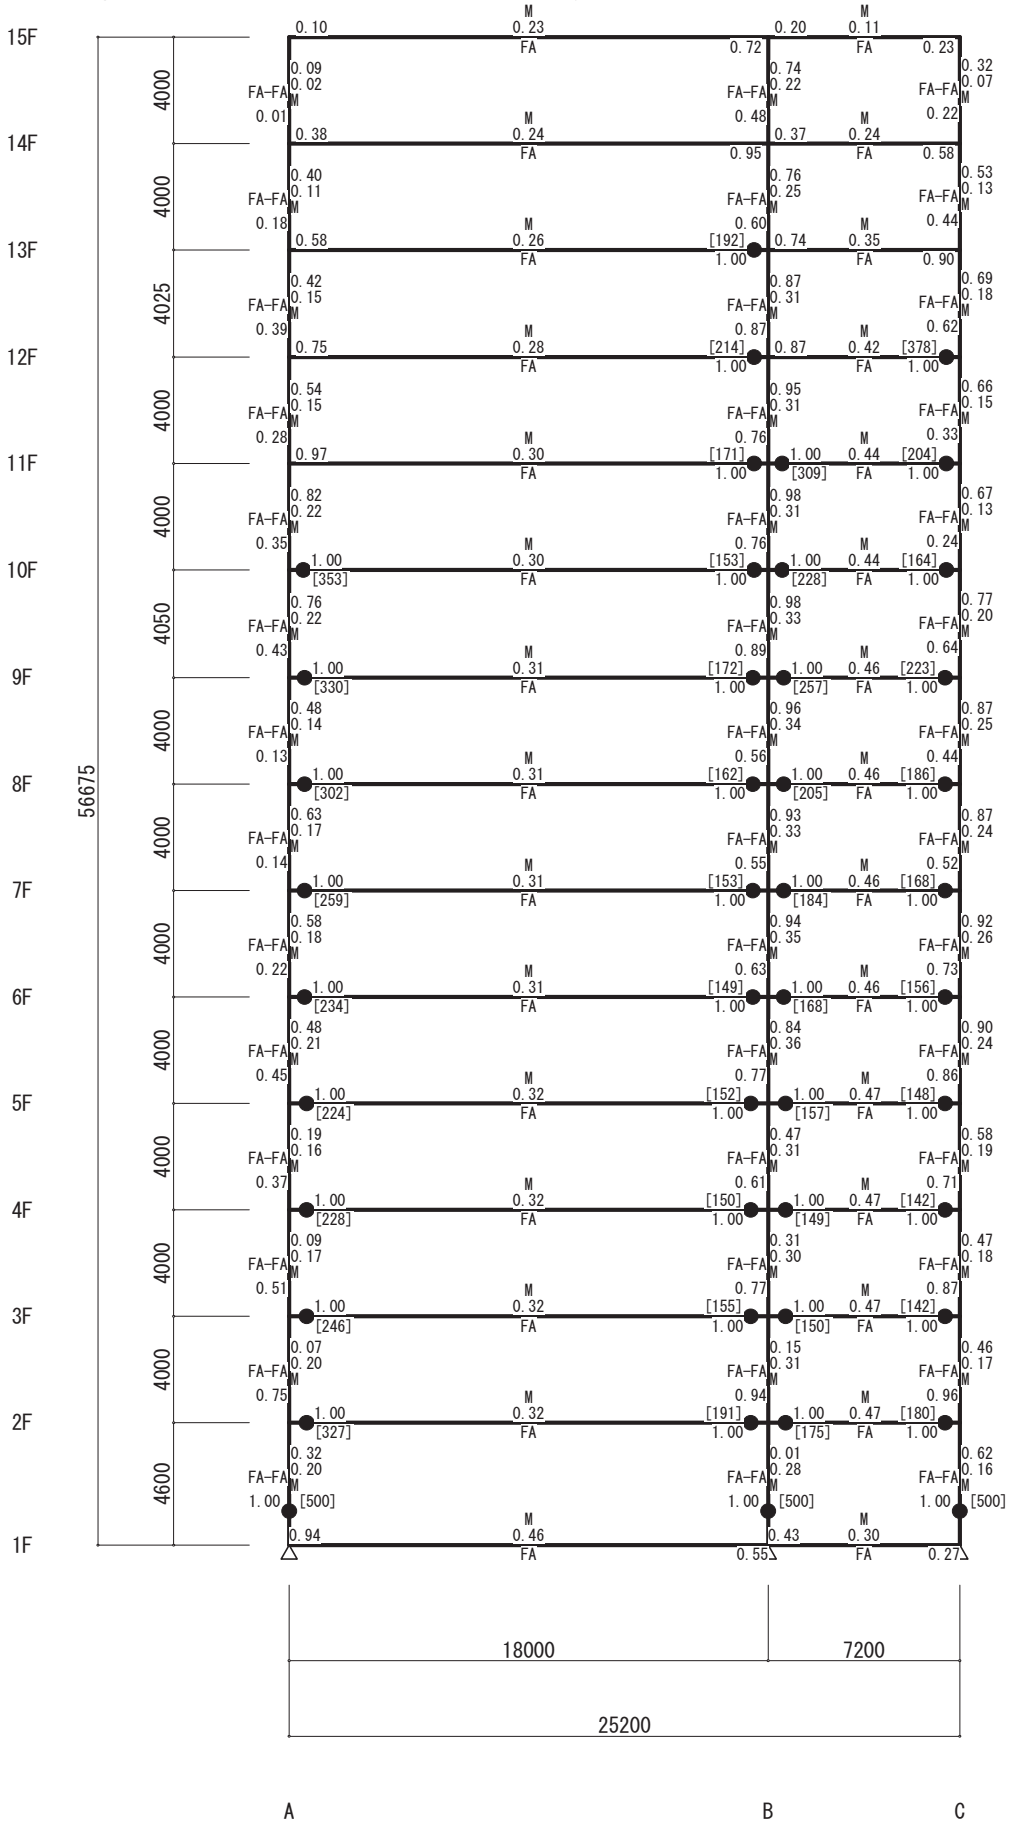


5 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

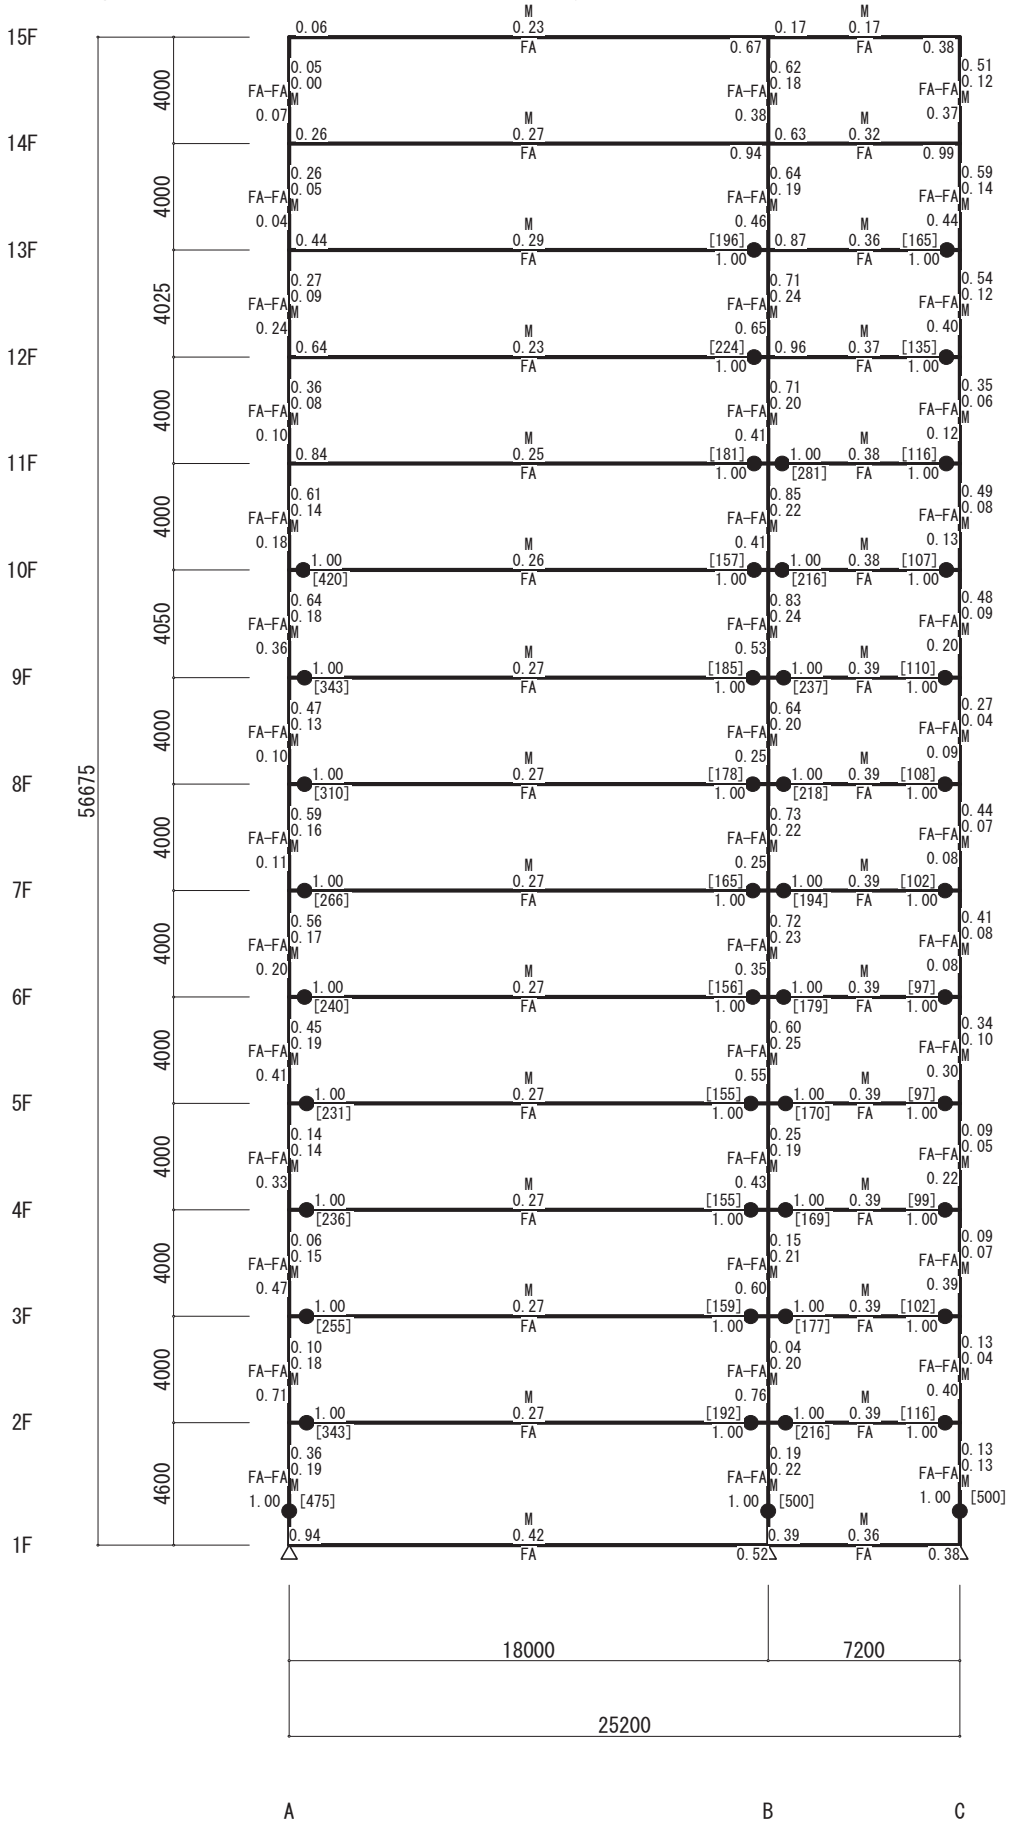


6 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

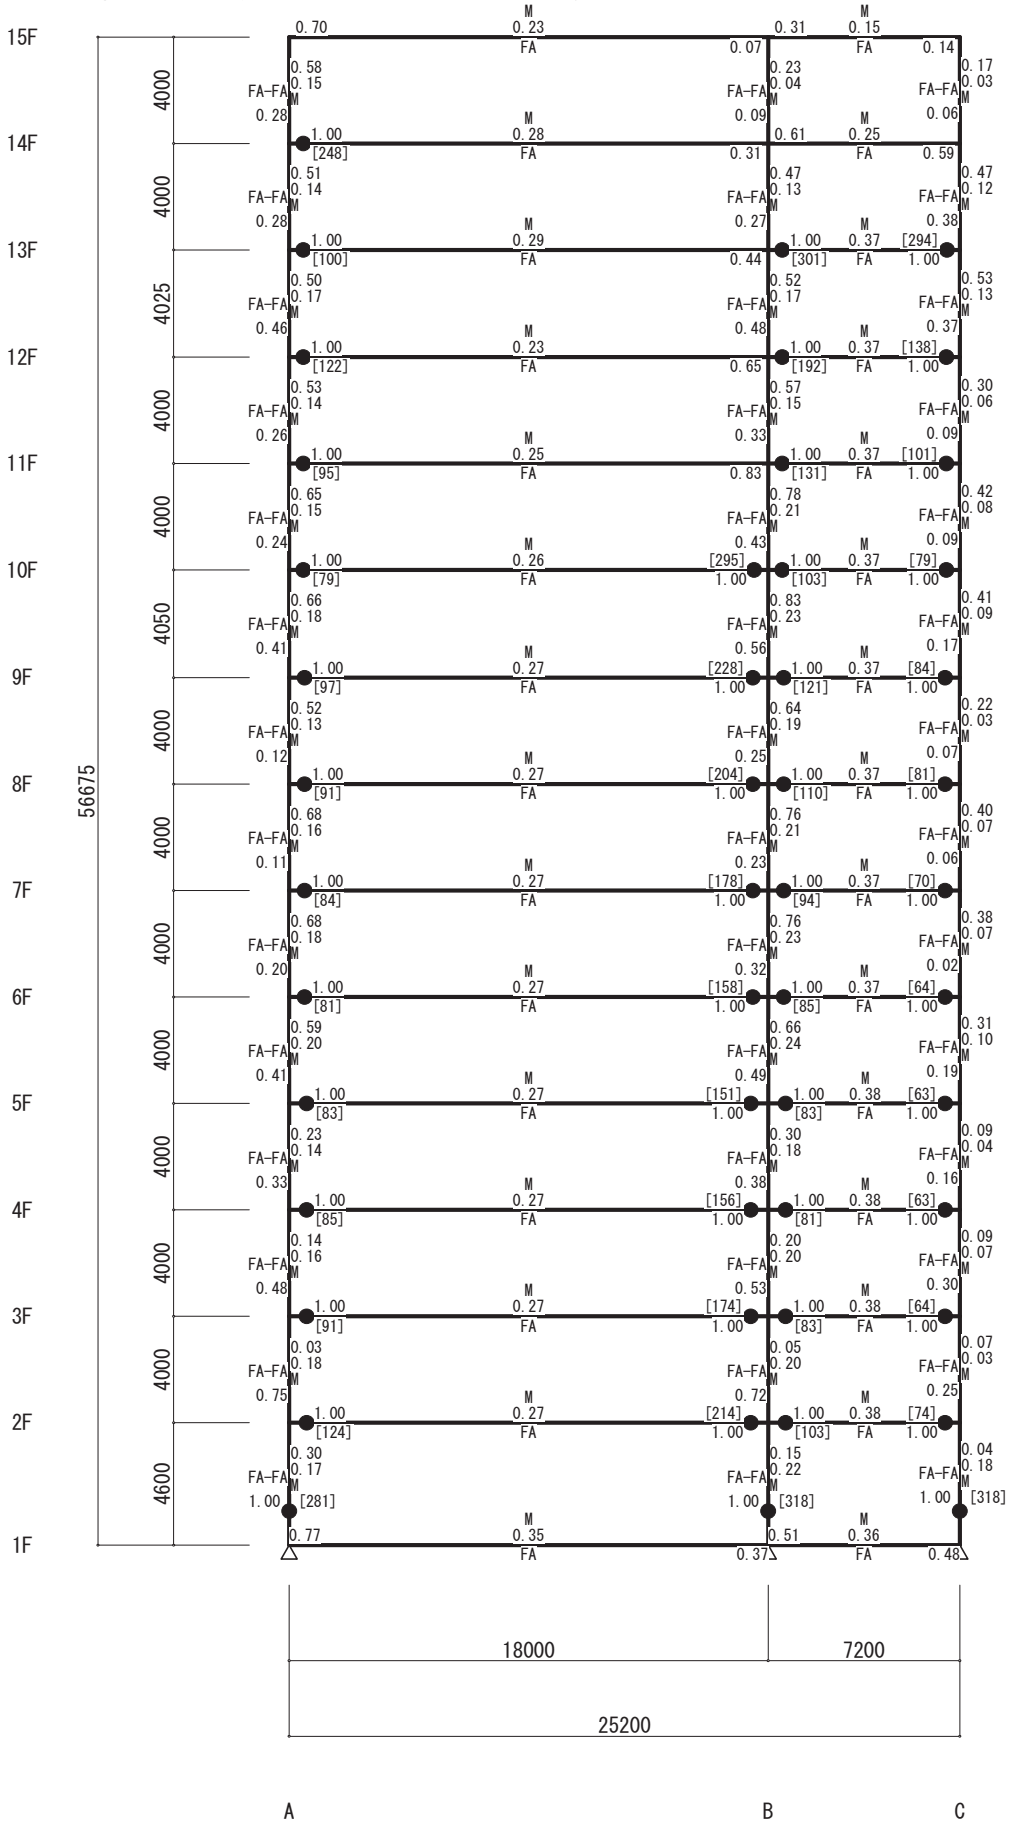


1 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

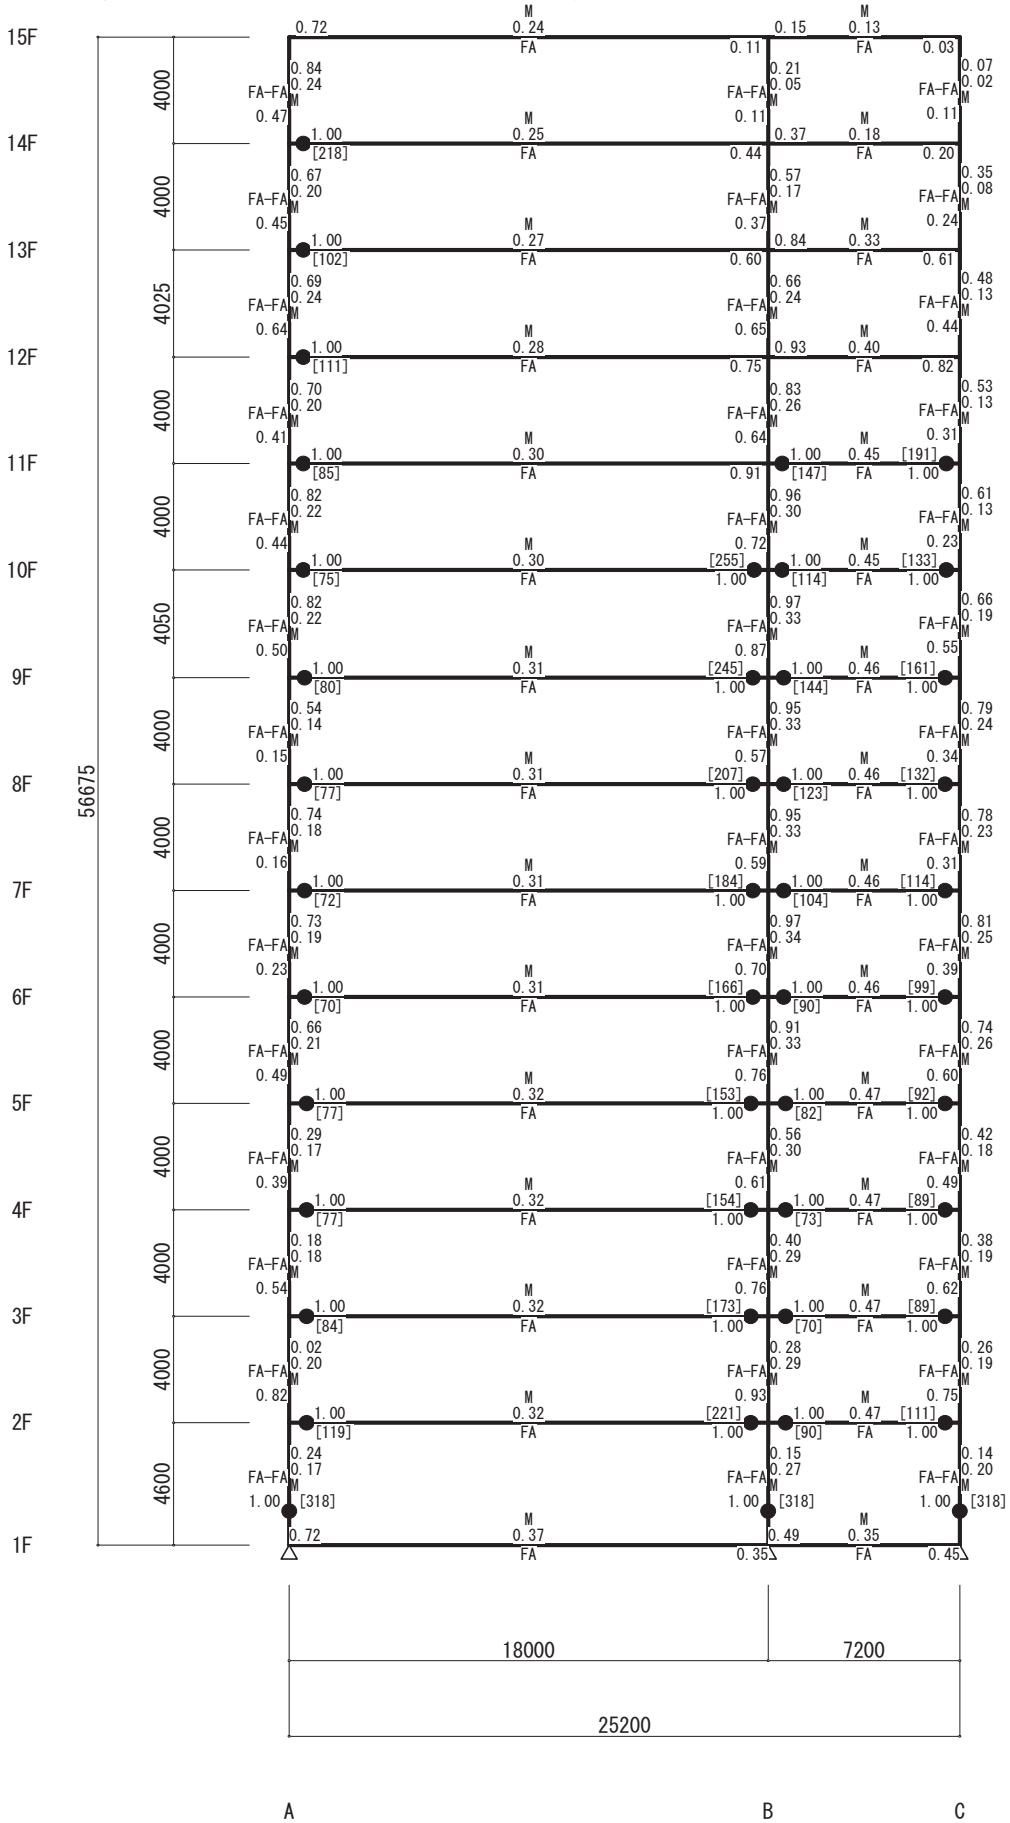


2 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

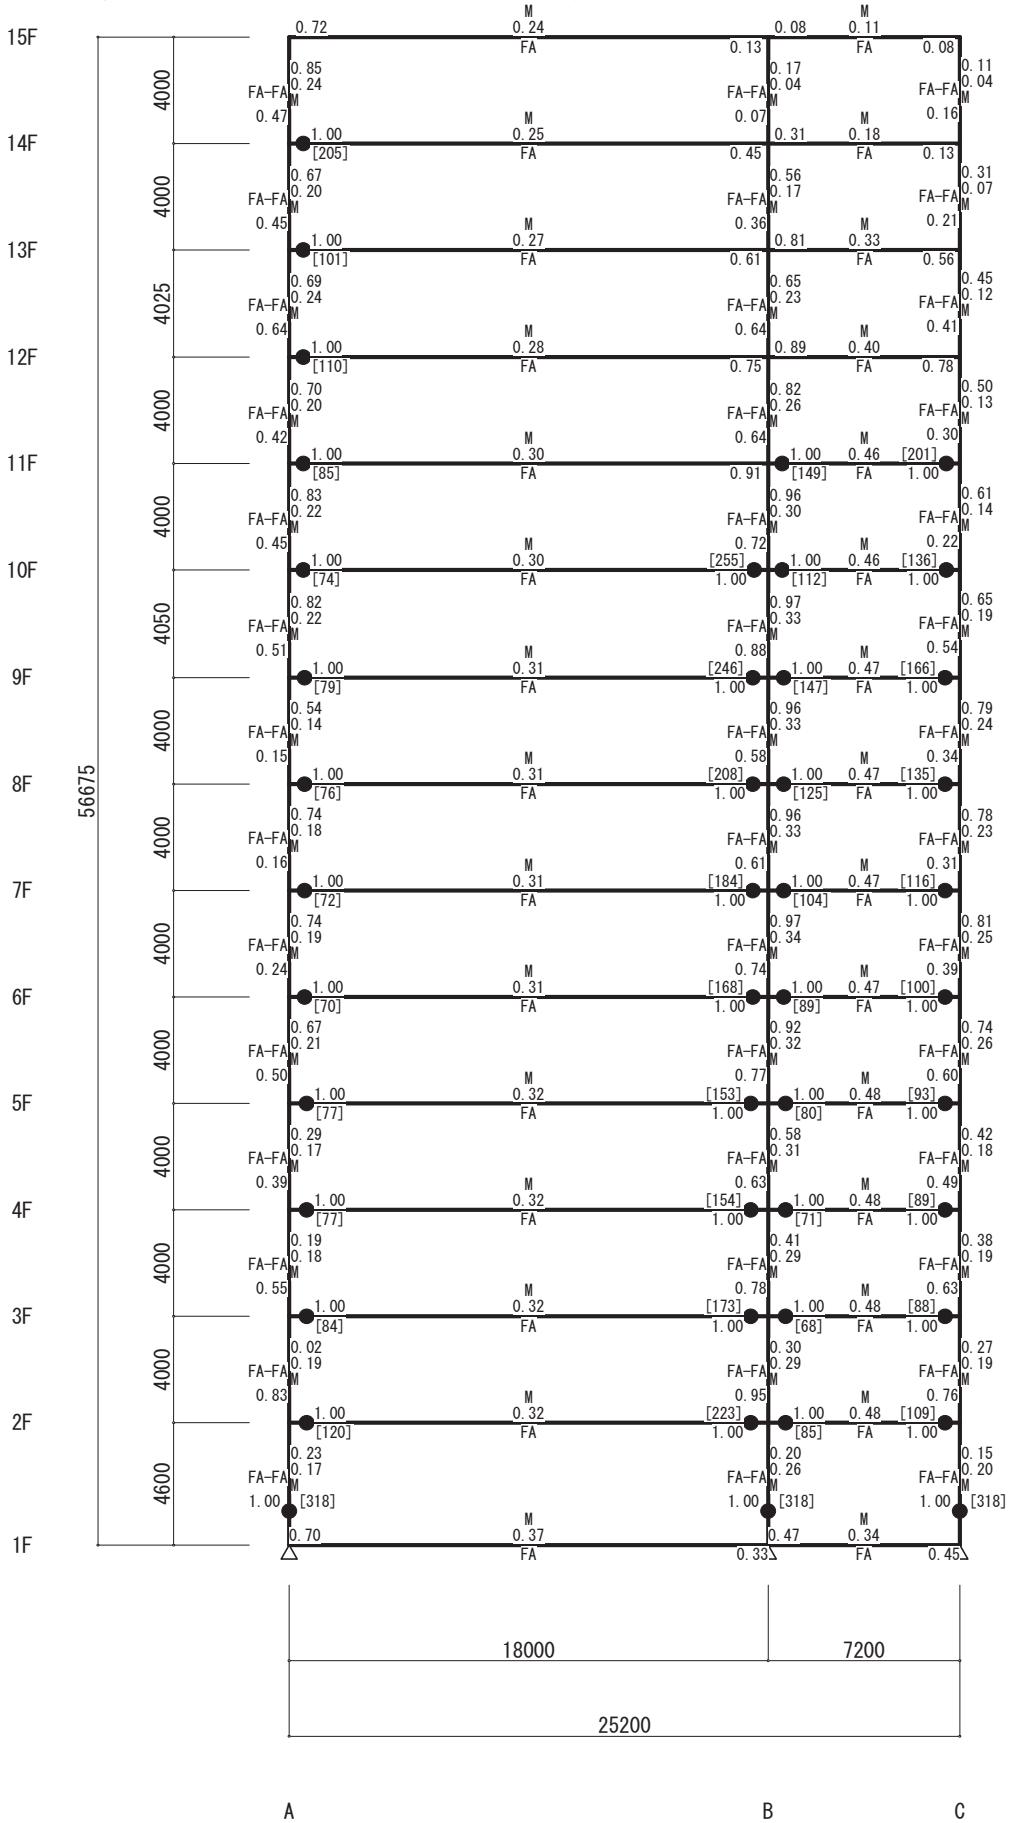


3 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

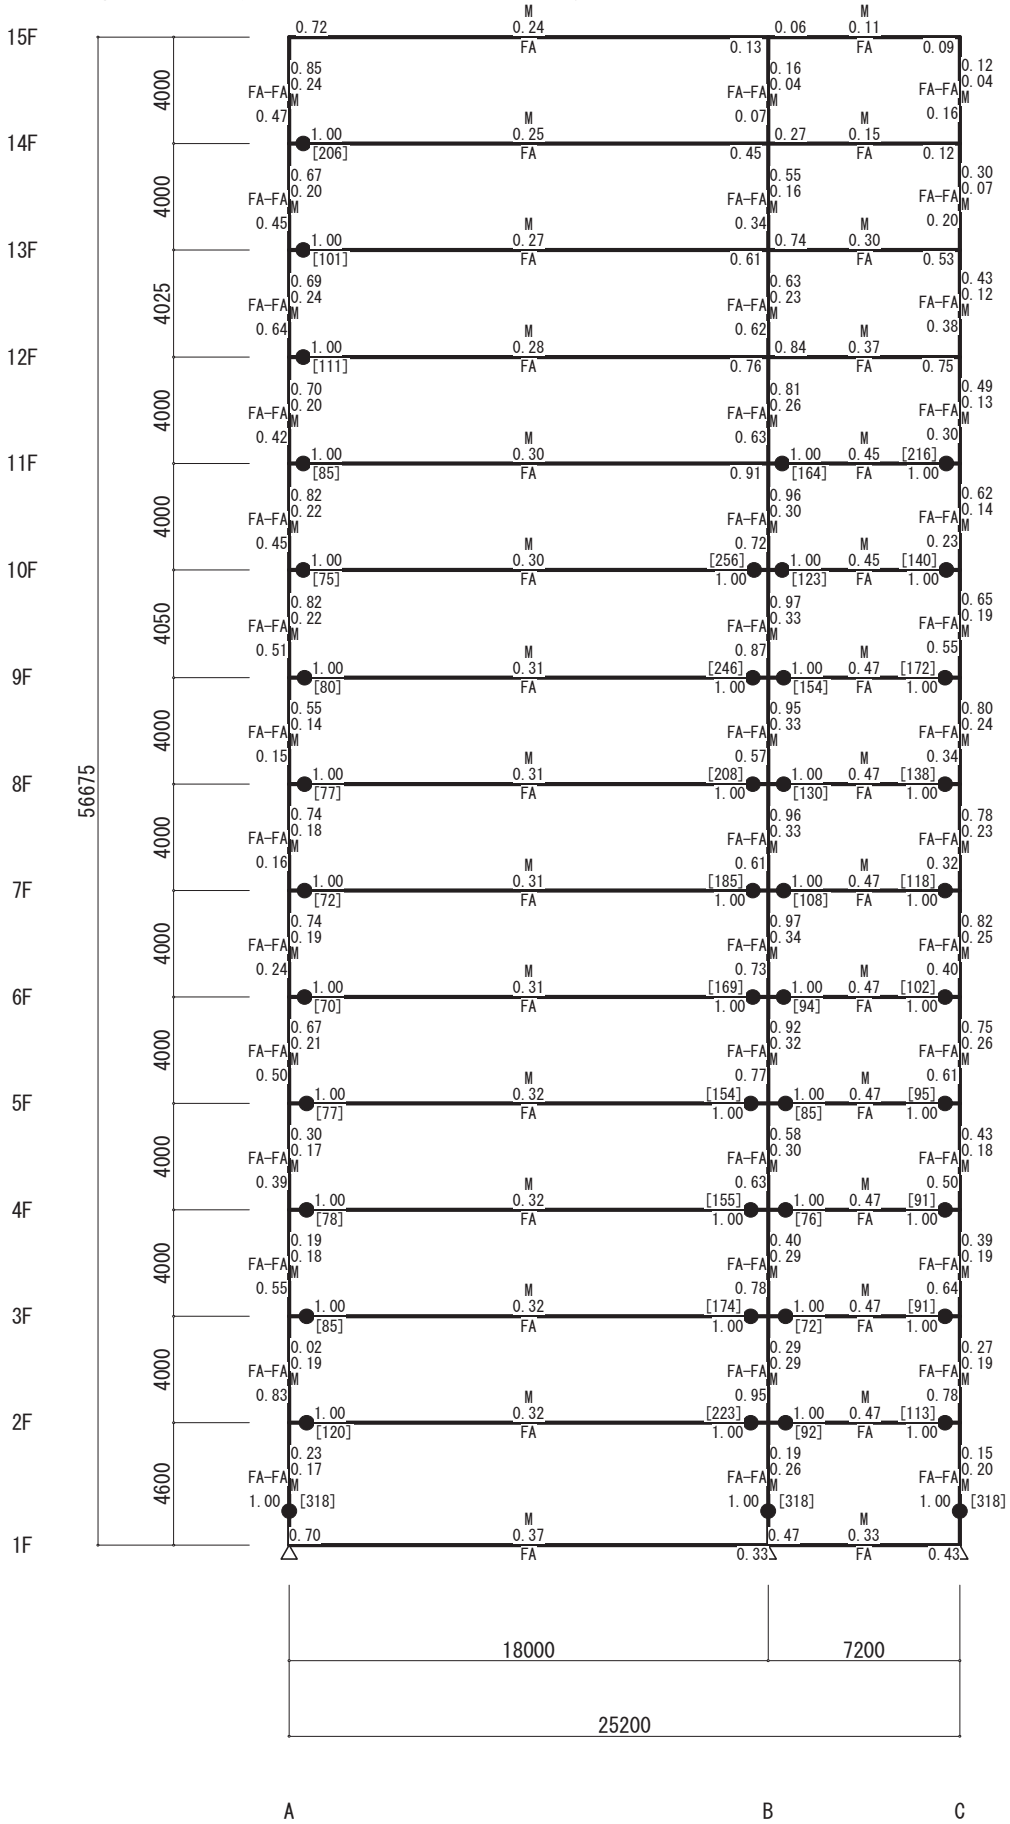


4 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

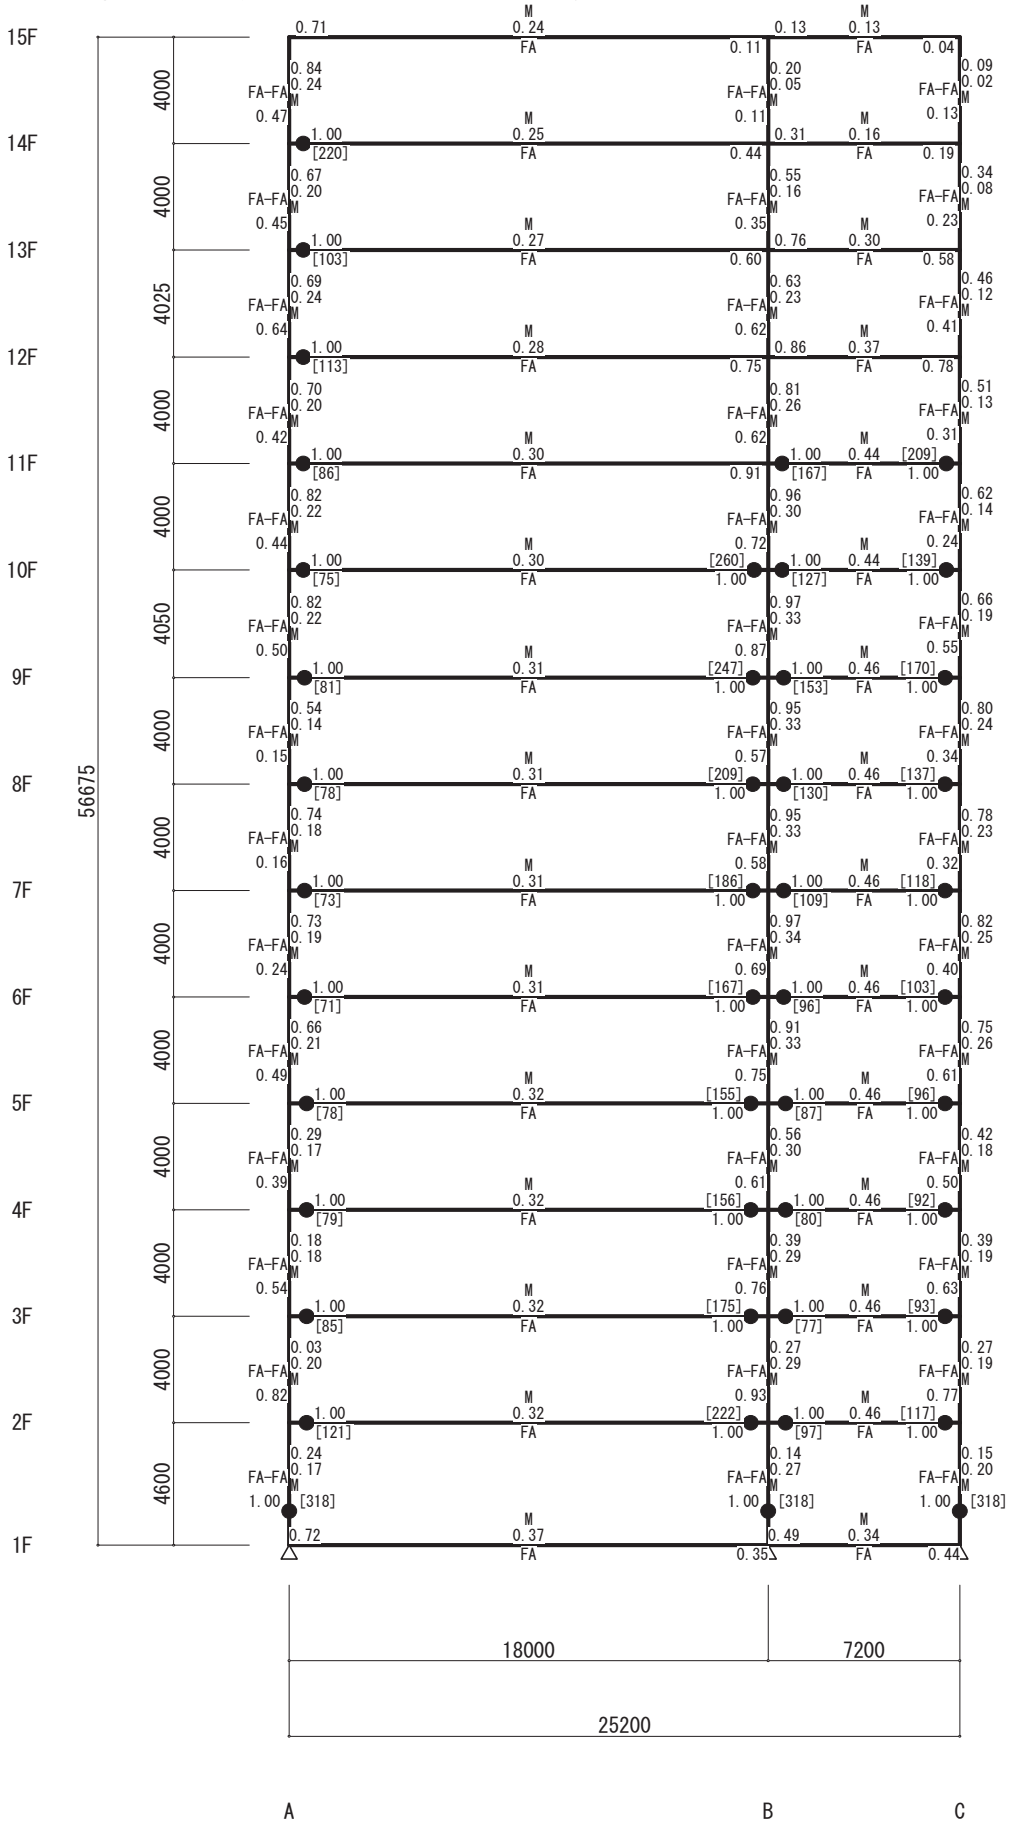

5 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

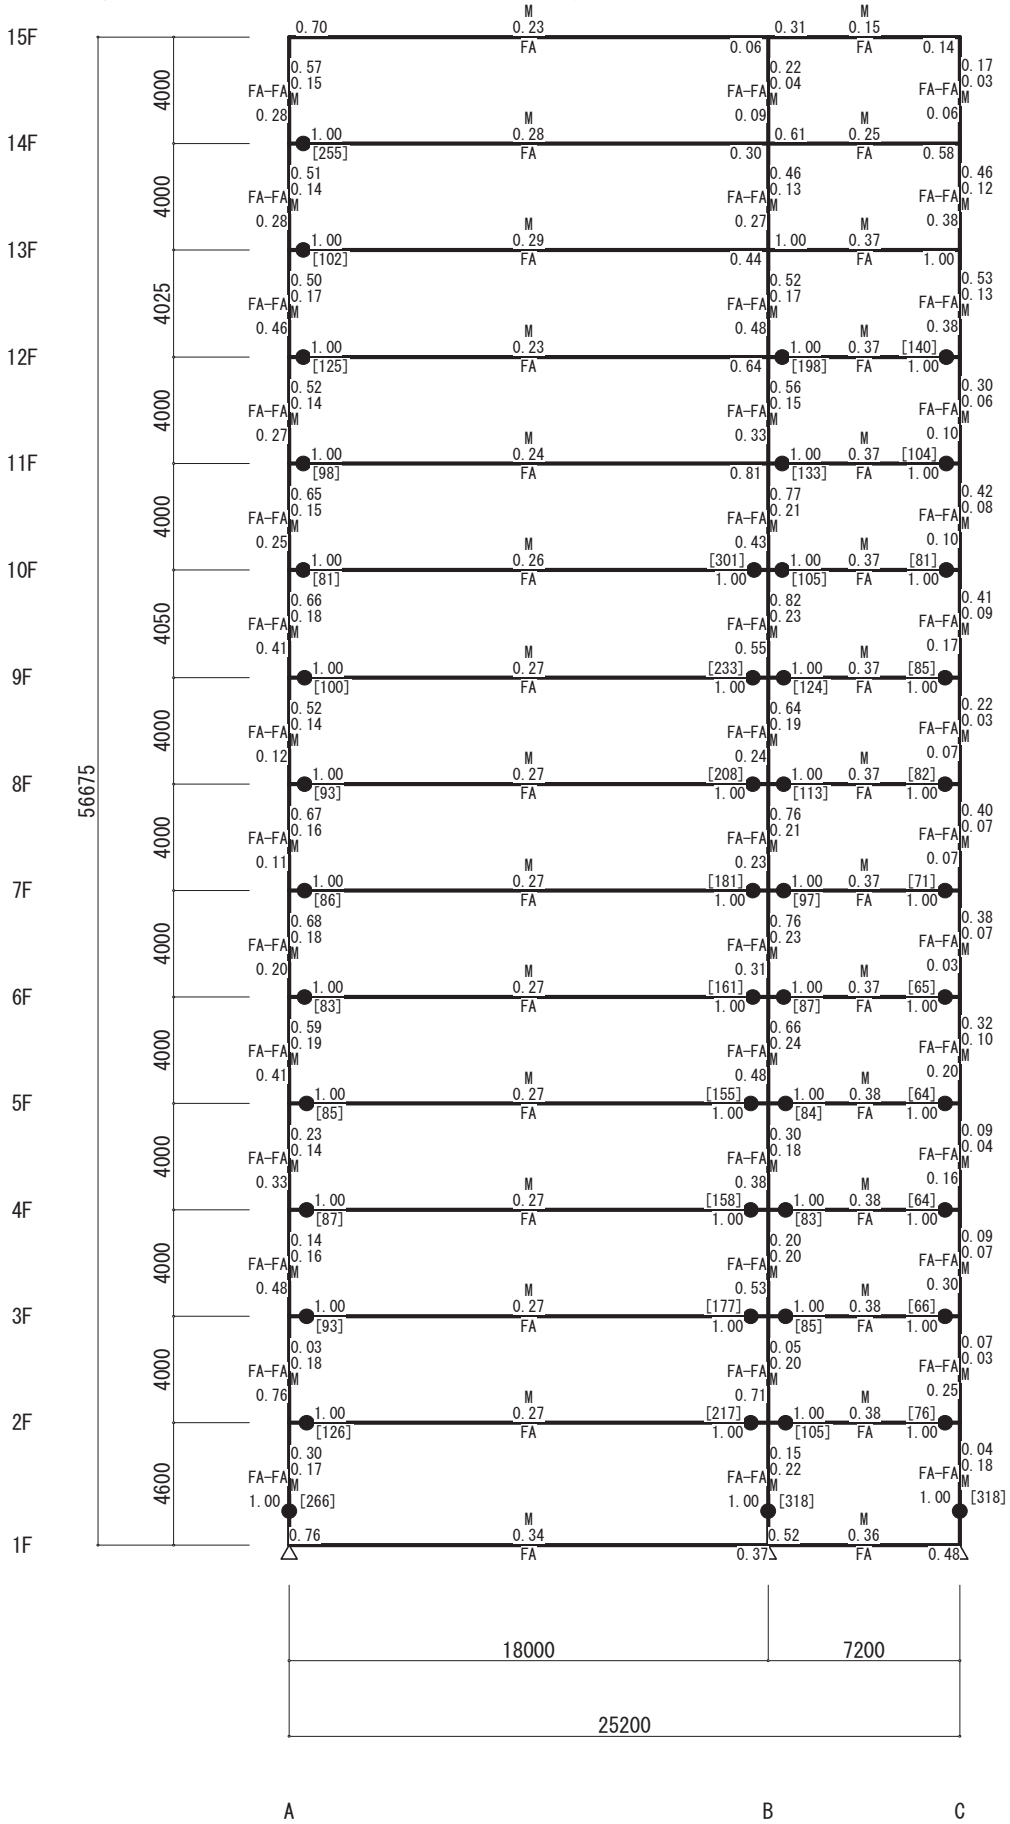


6 フレーム（S=1/284）


U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

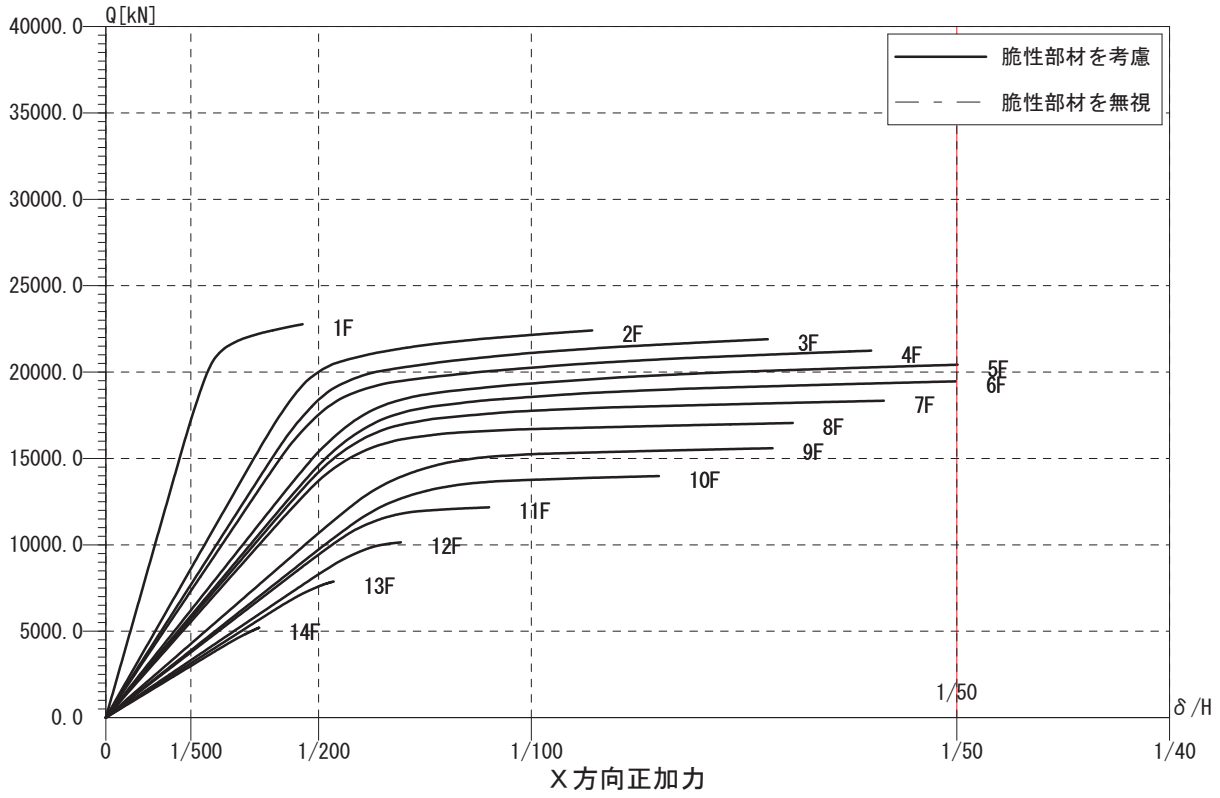


X方向正加力

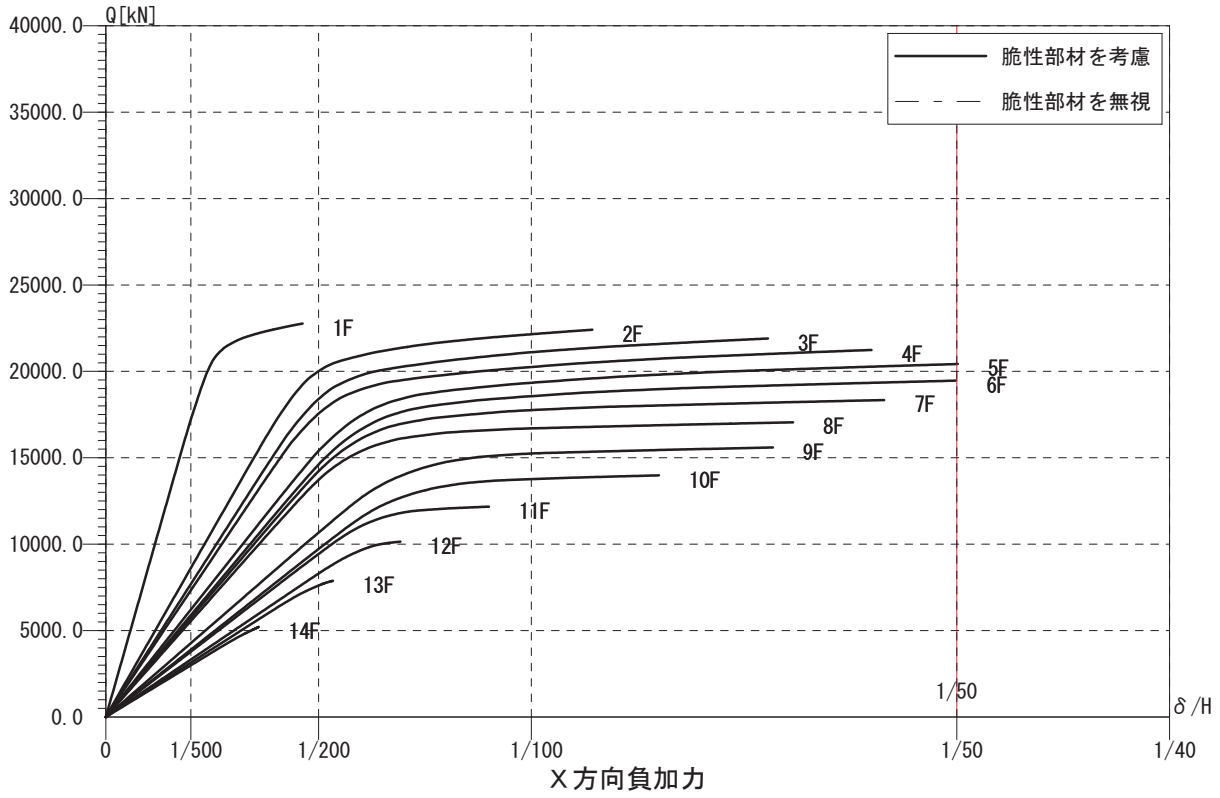

X方向負加力

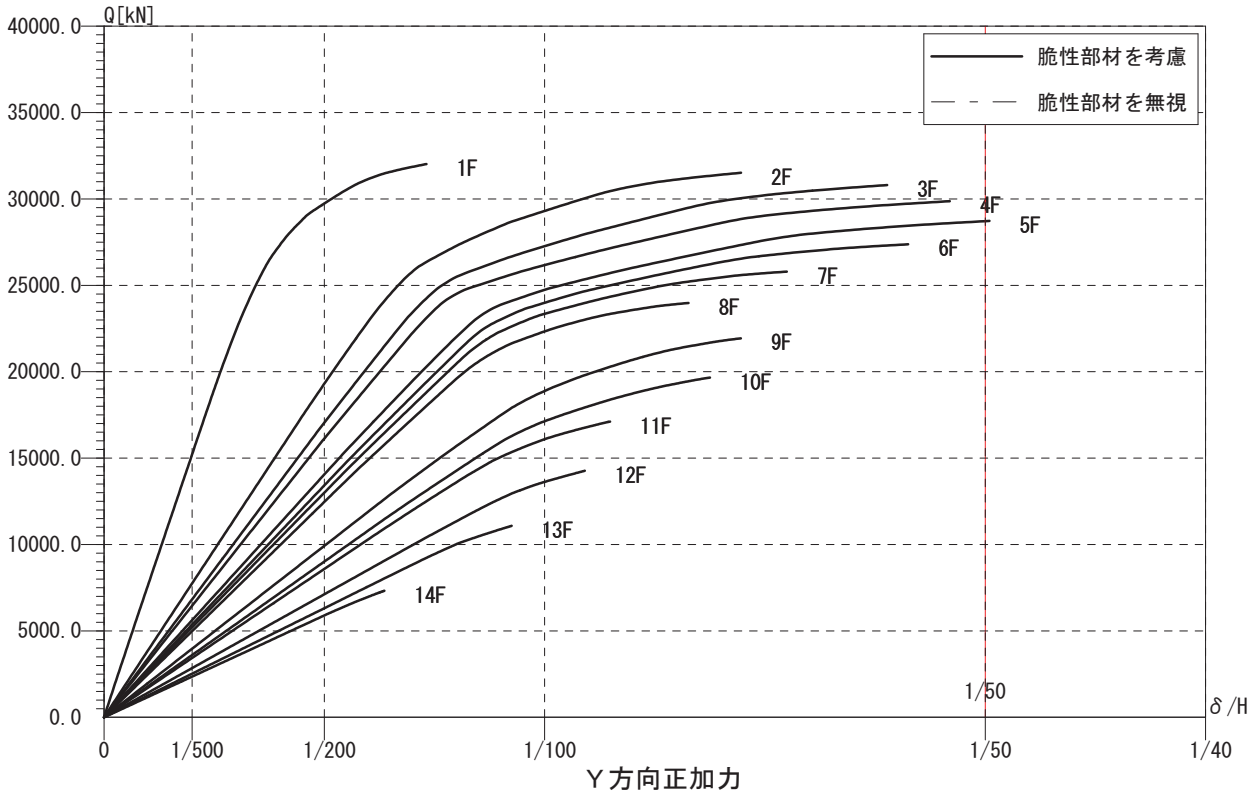


Y方向正加力

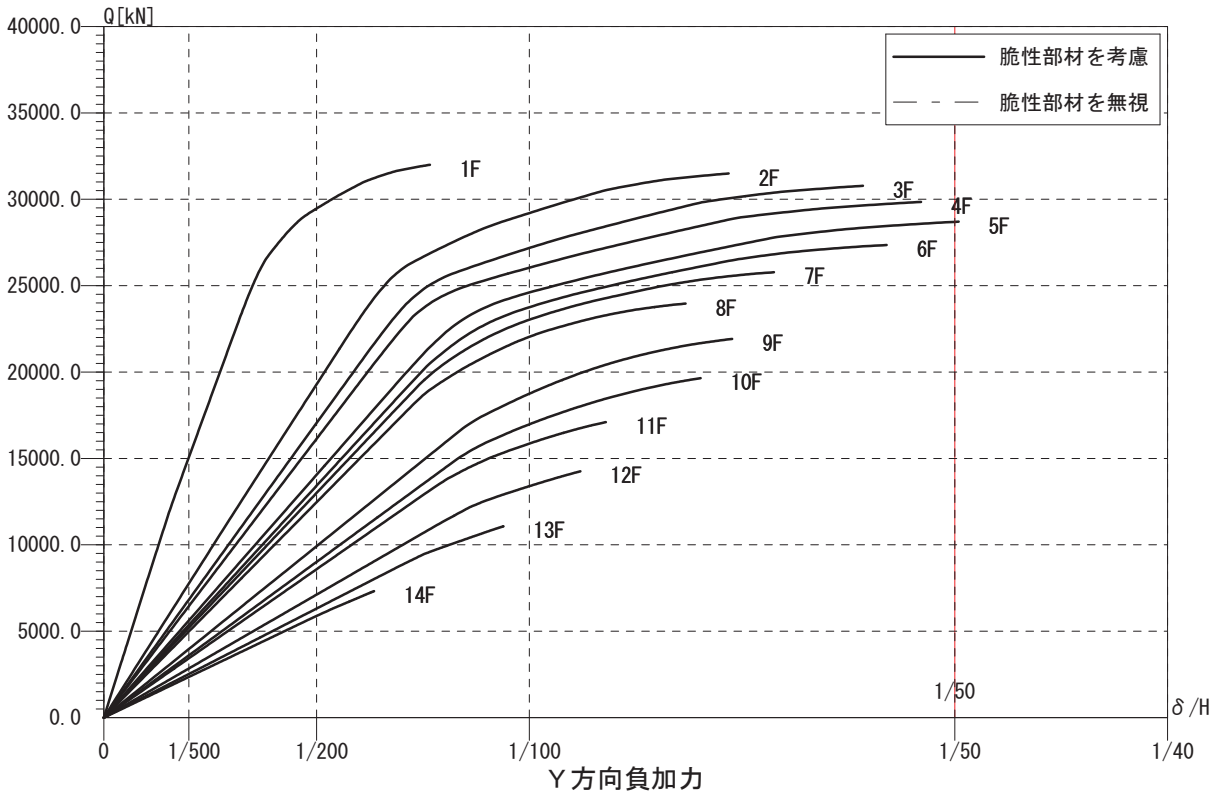

Y方向負加力


U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

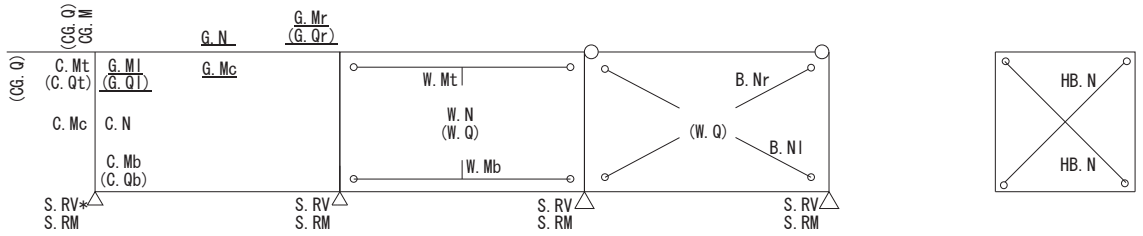


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。				
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と				
	（※C.Nは0の場合、非表示）		比較確認を行ってください。				
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

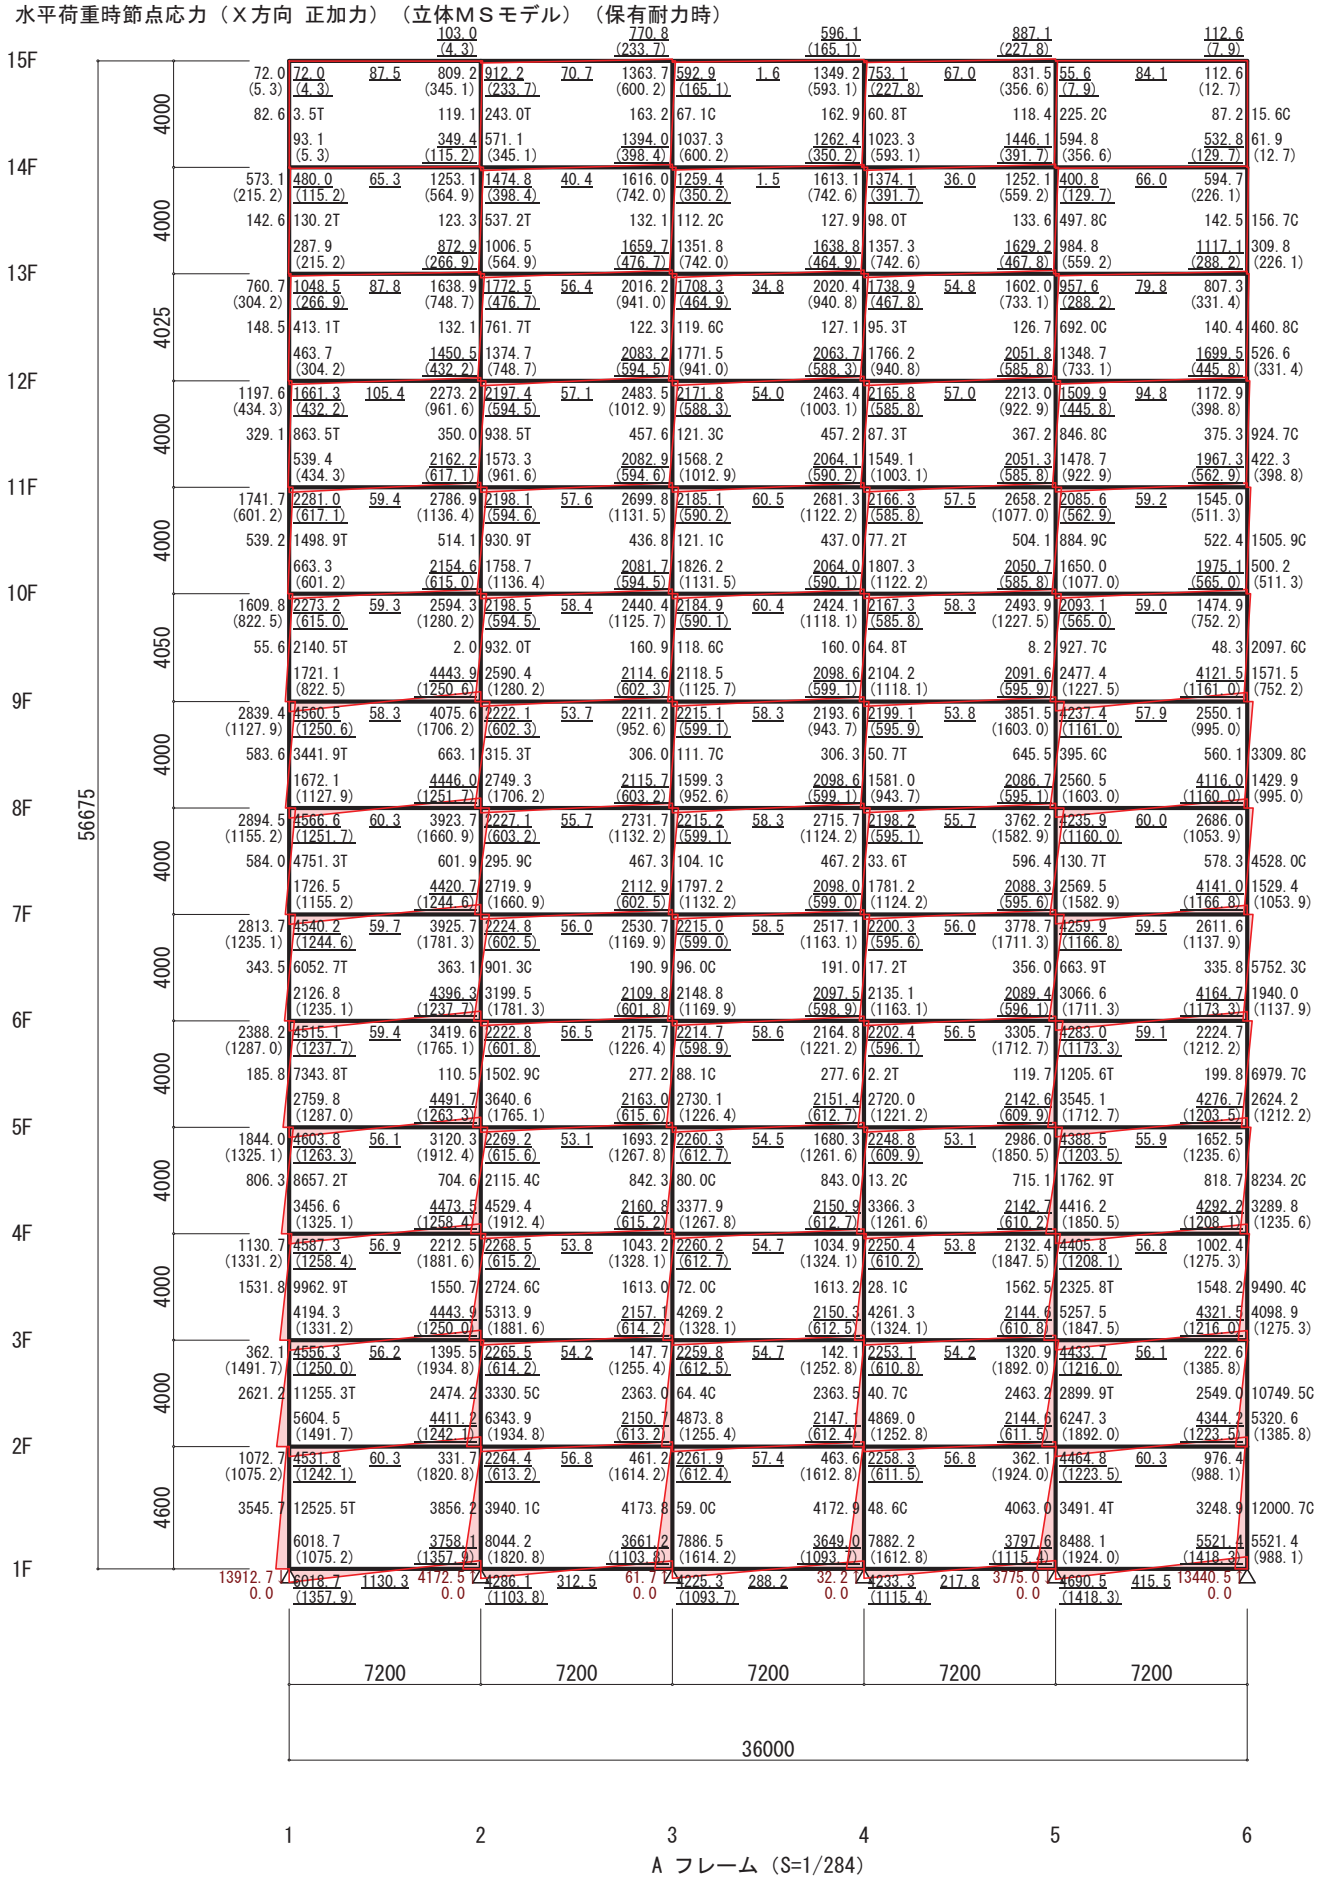


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

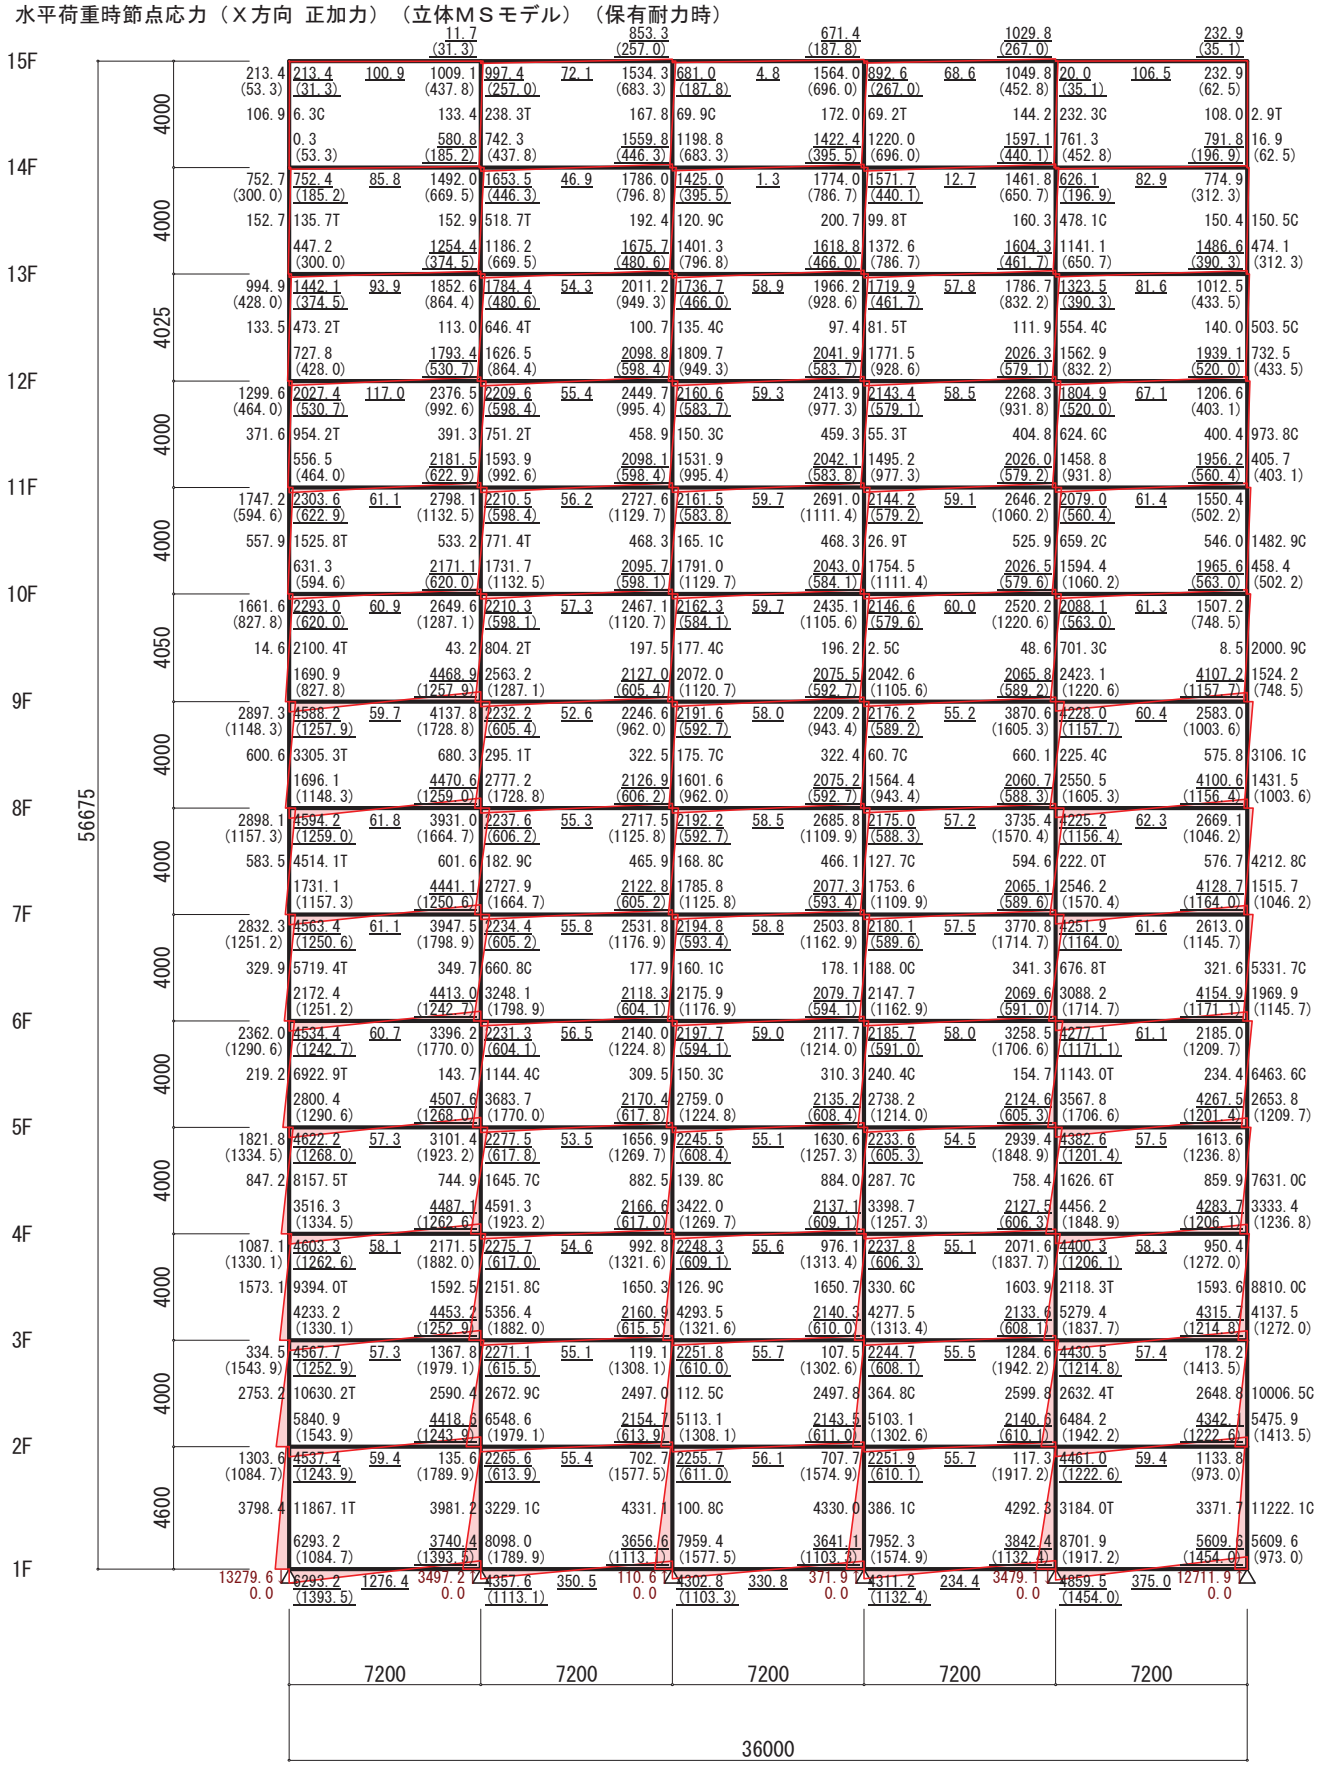


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

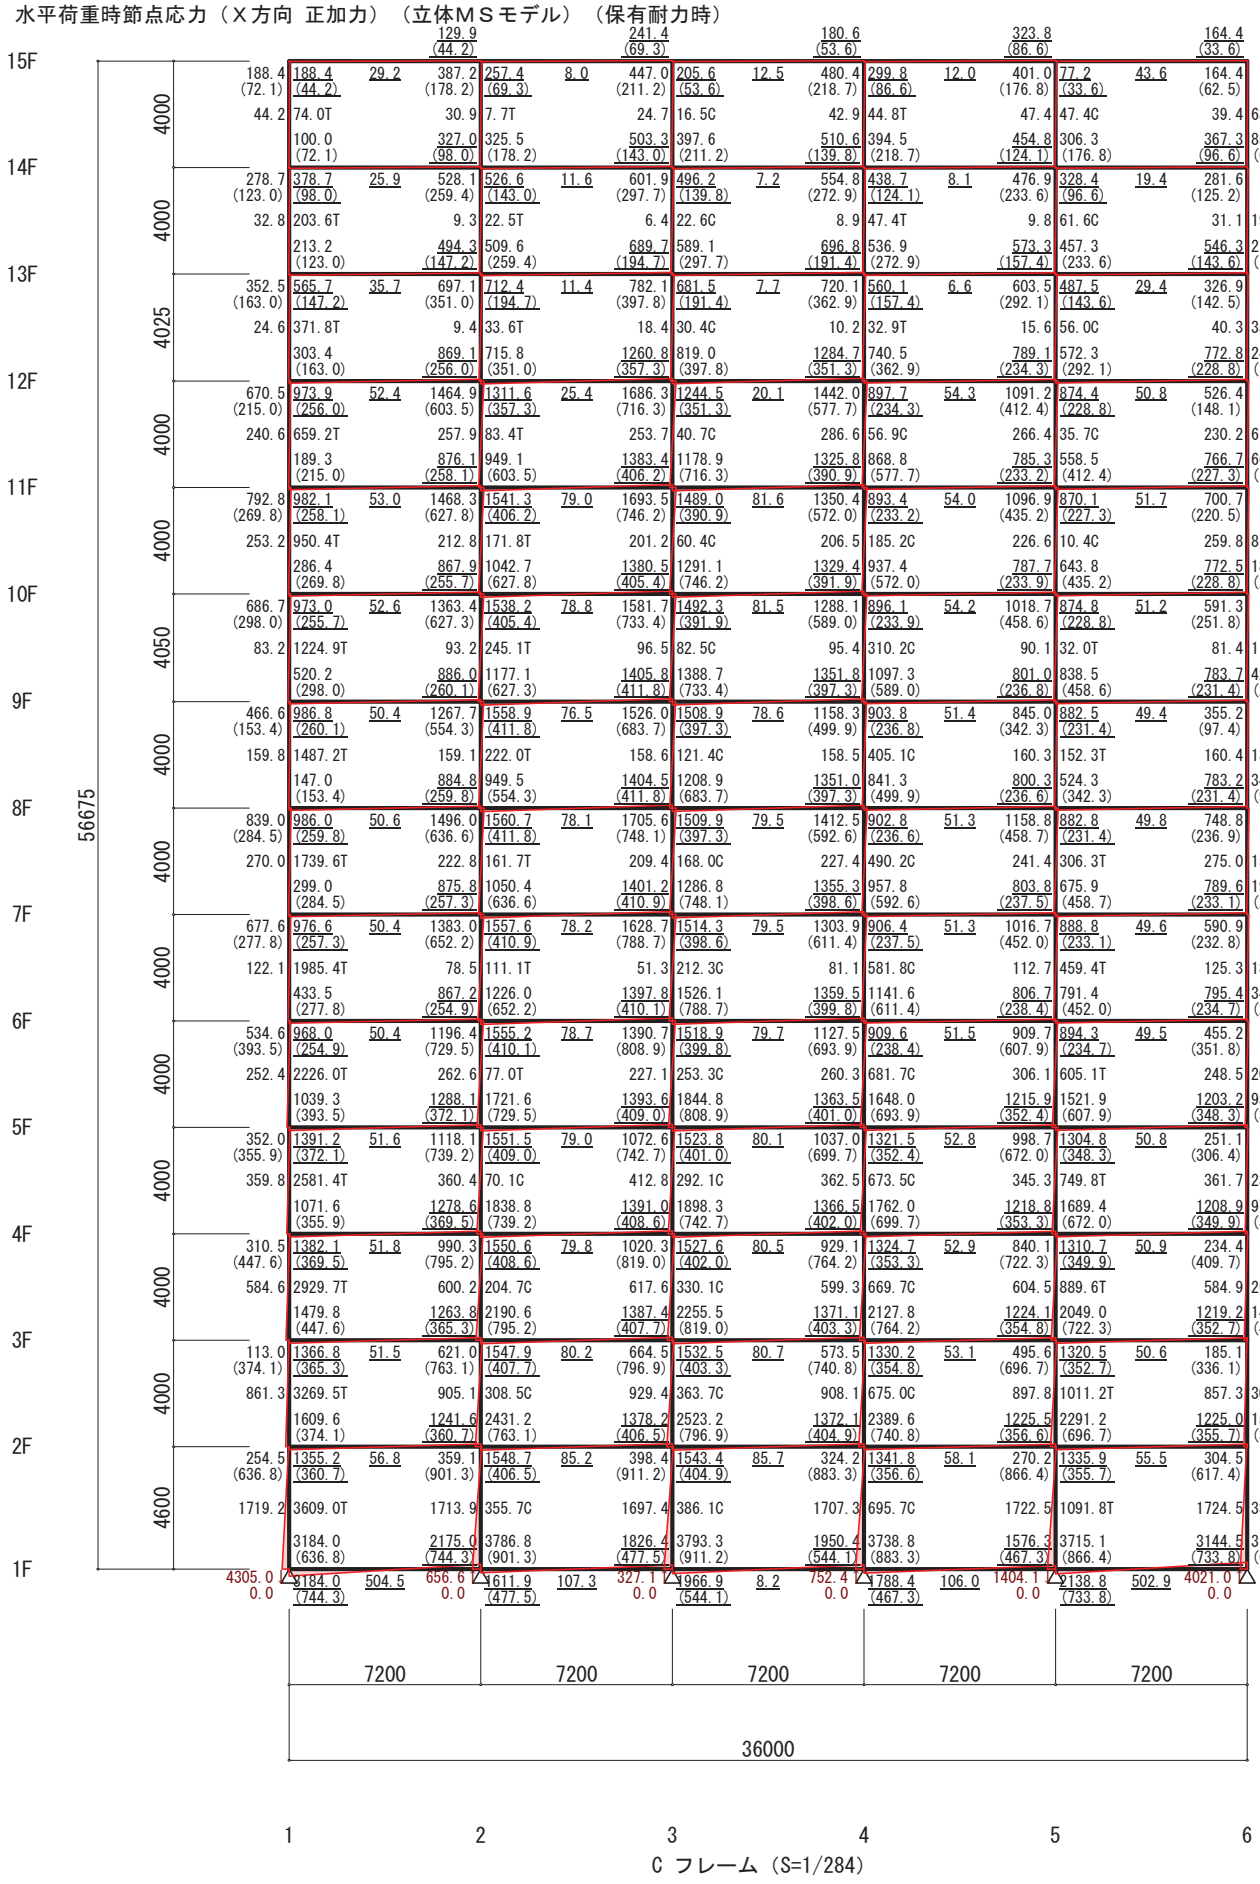


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

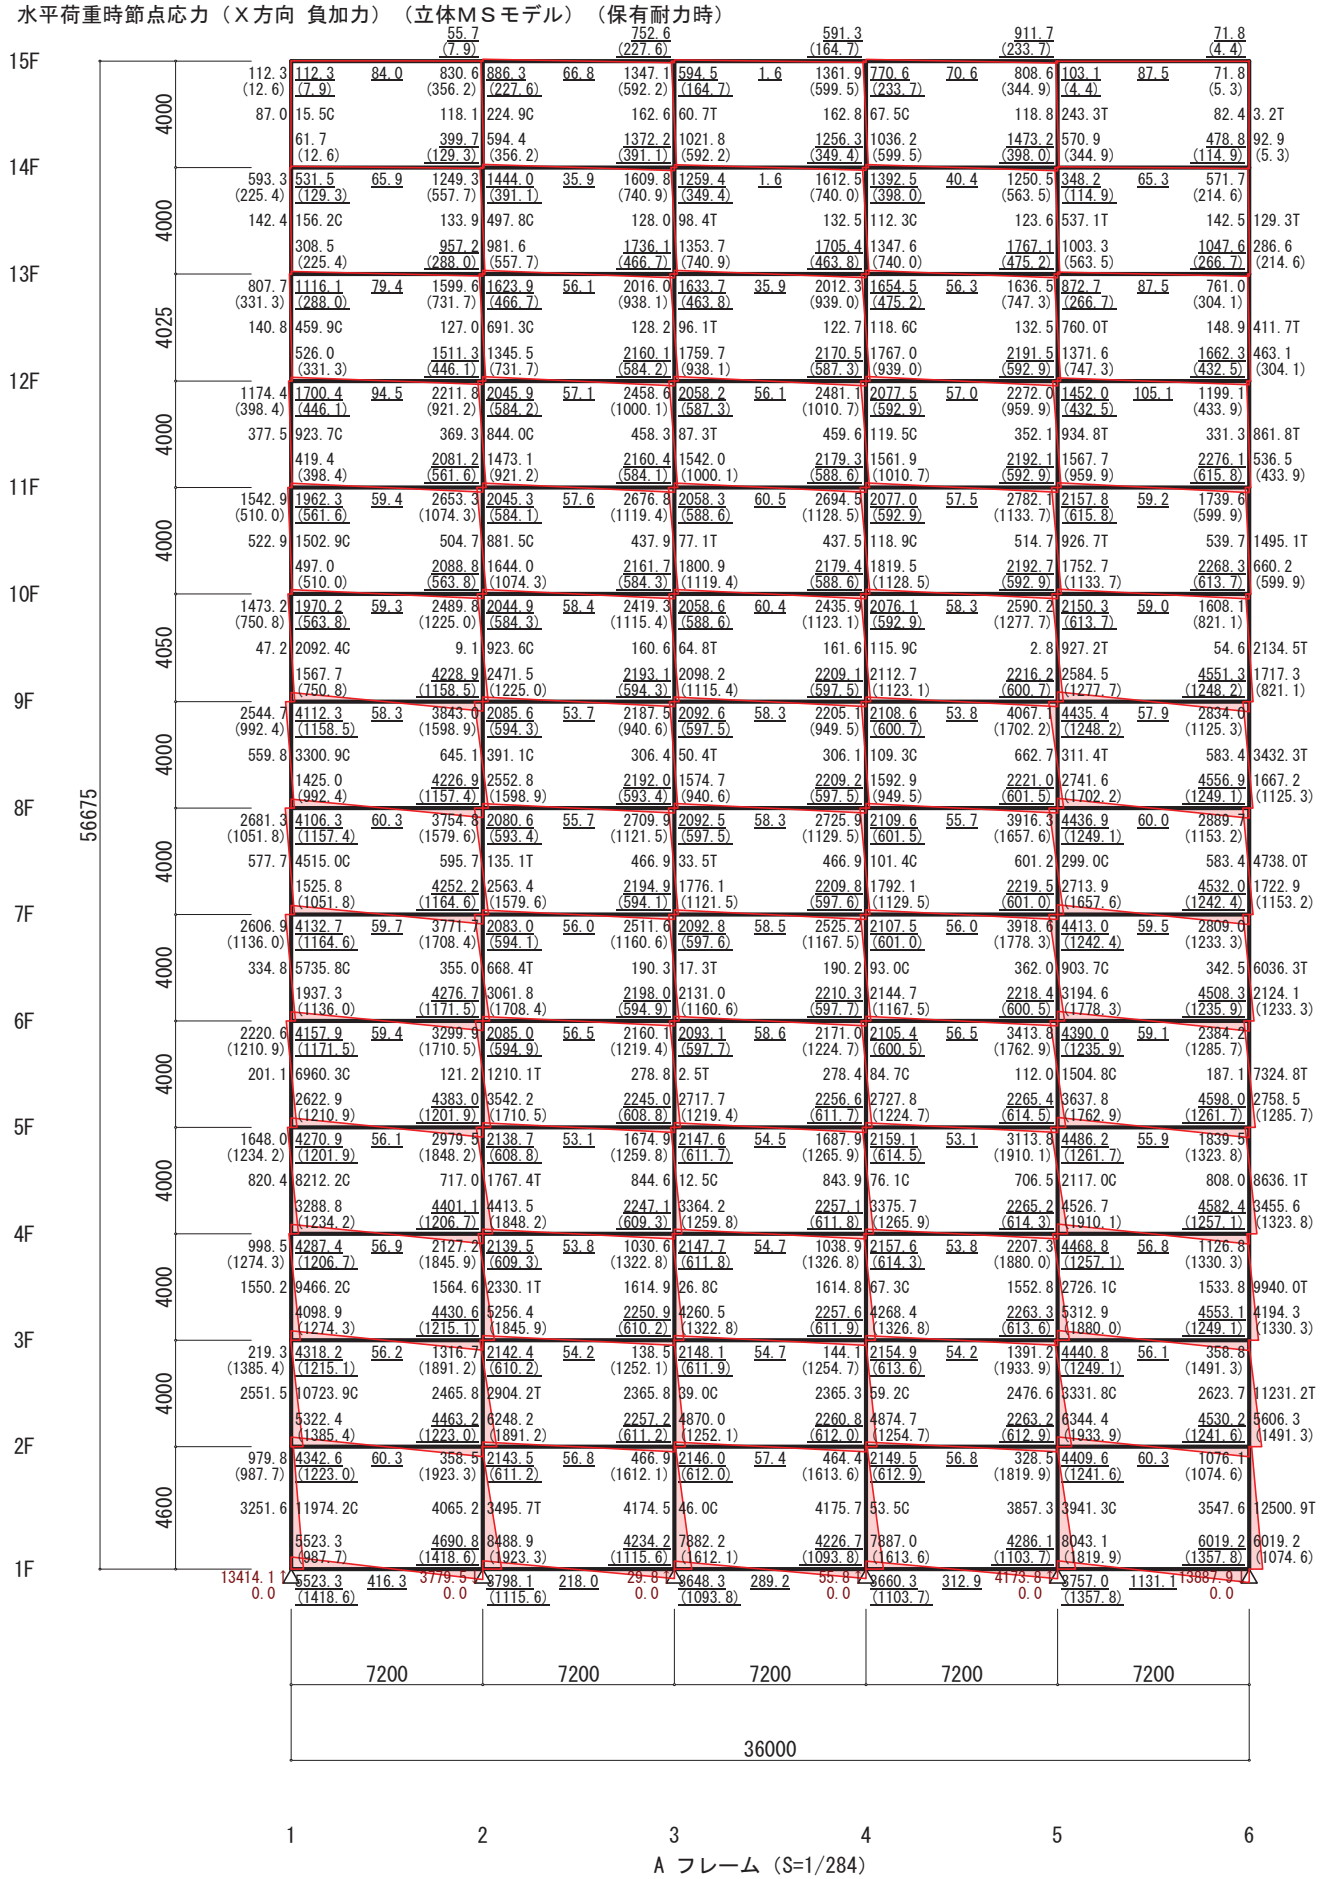


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

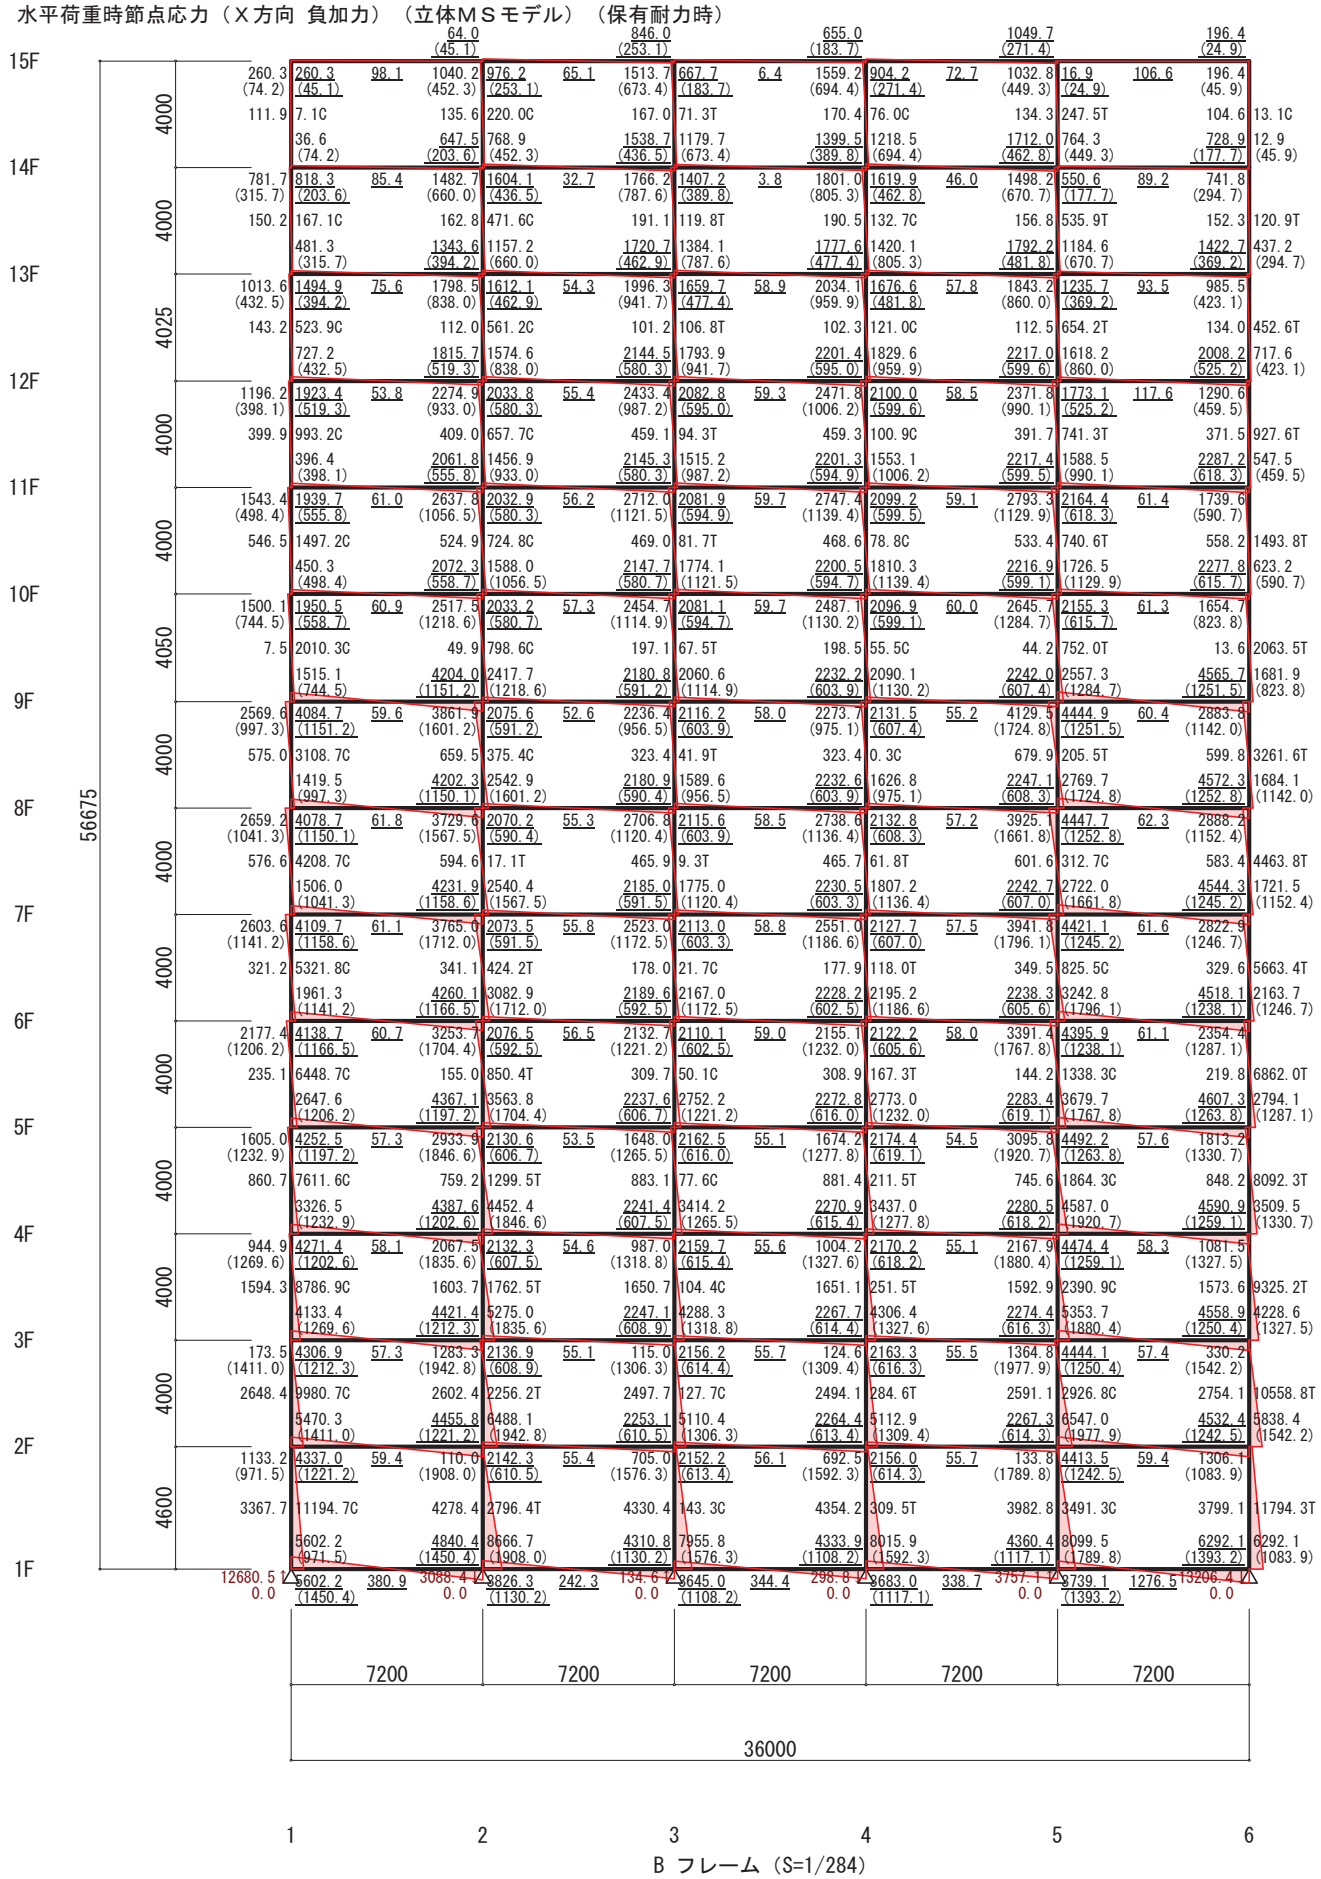

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

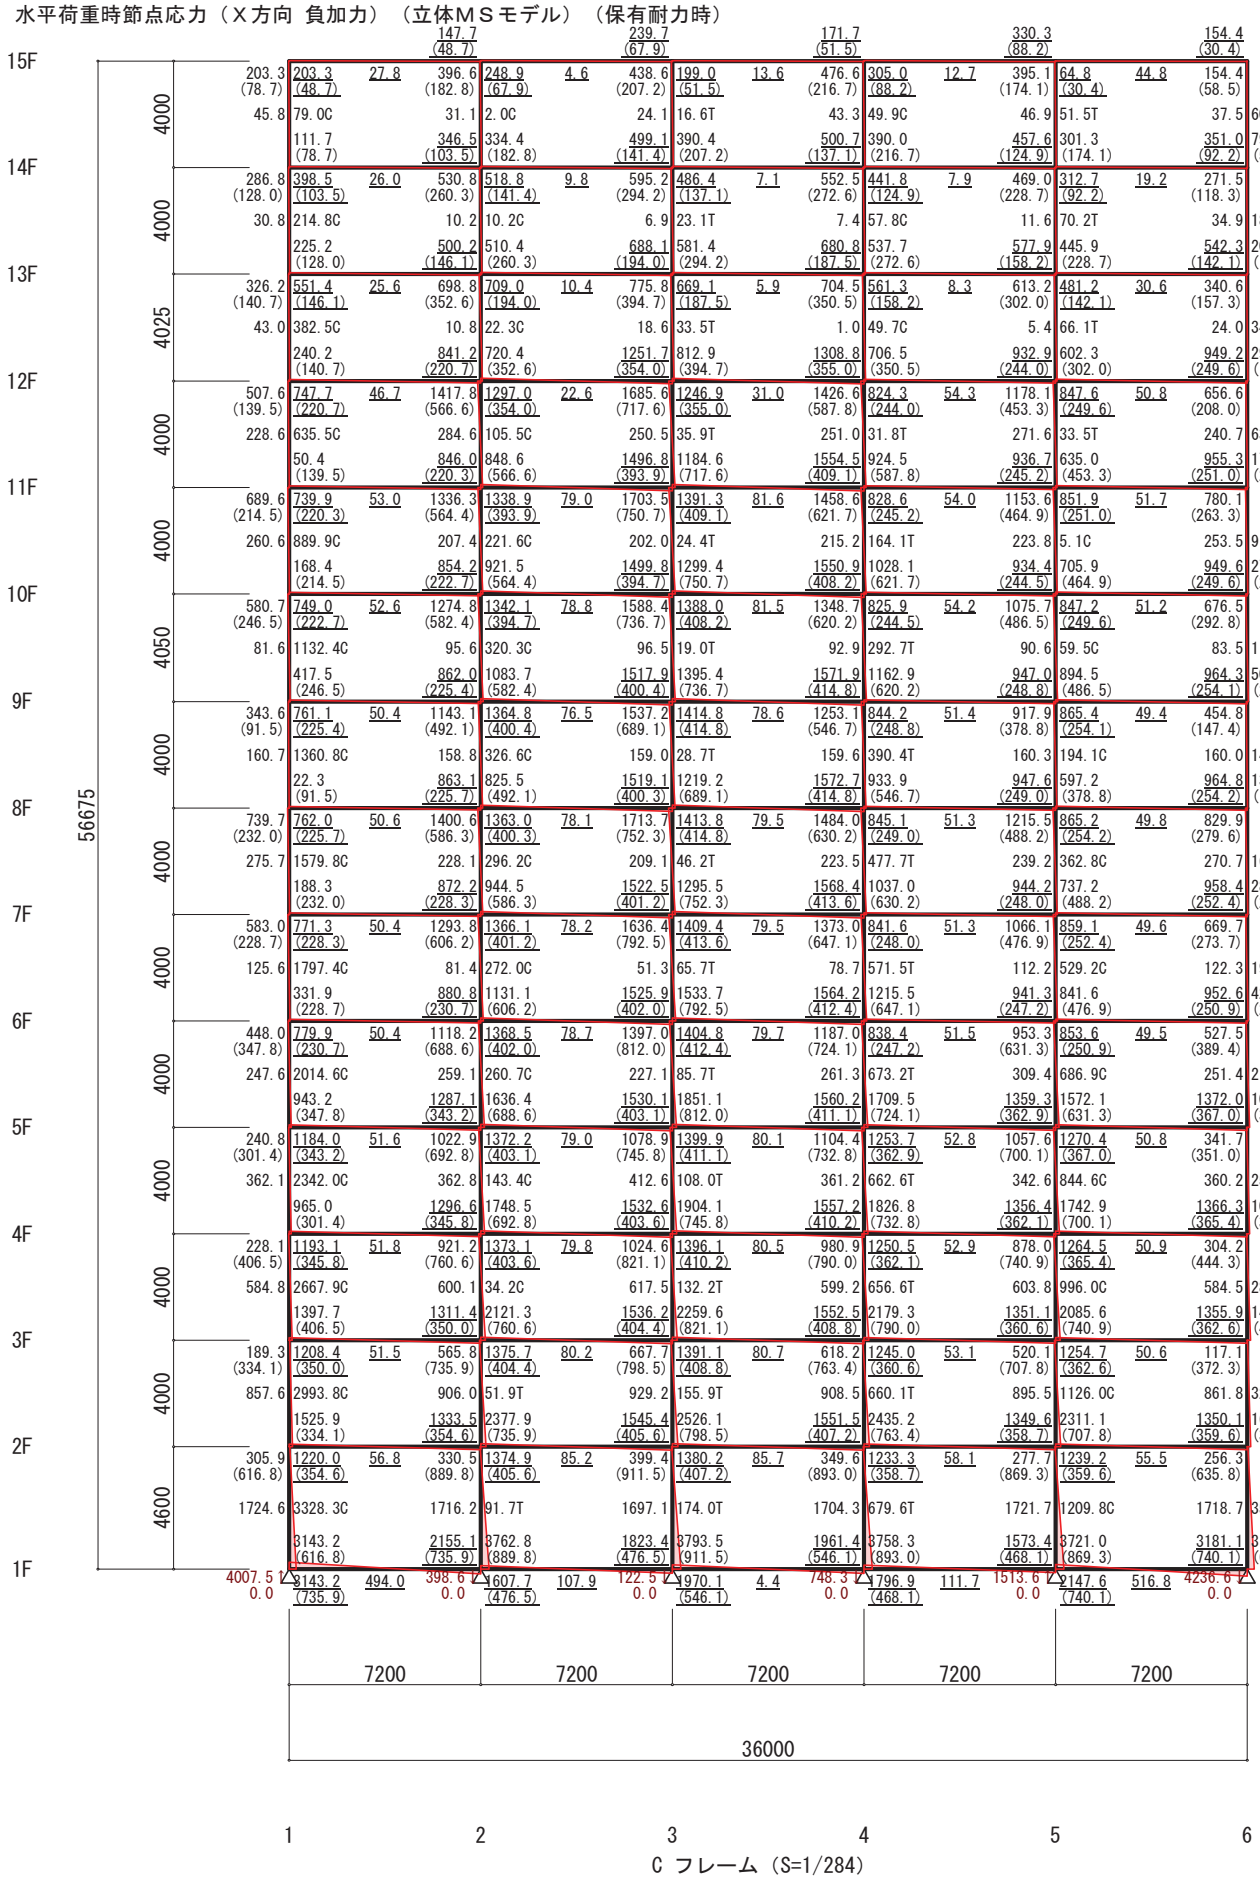


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

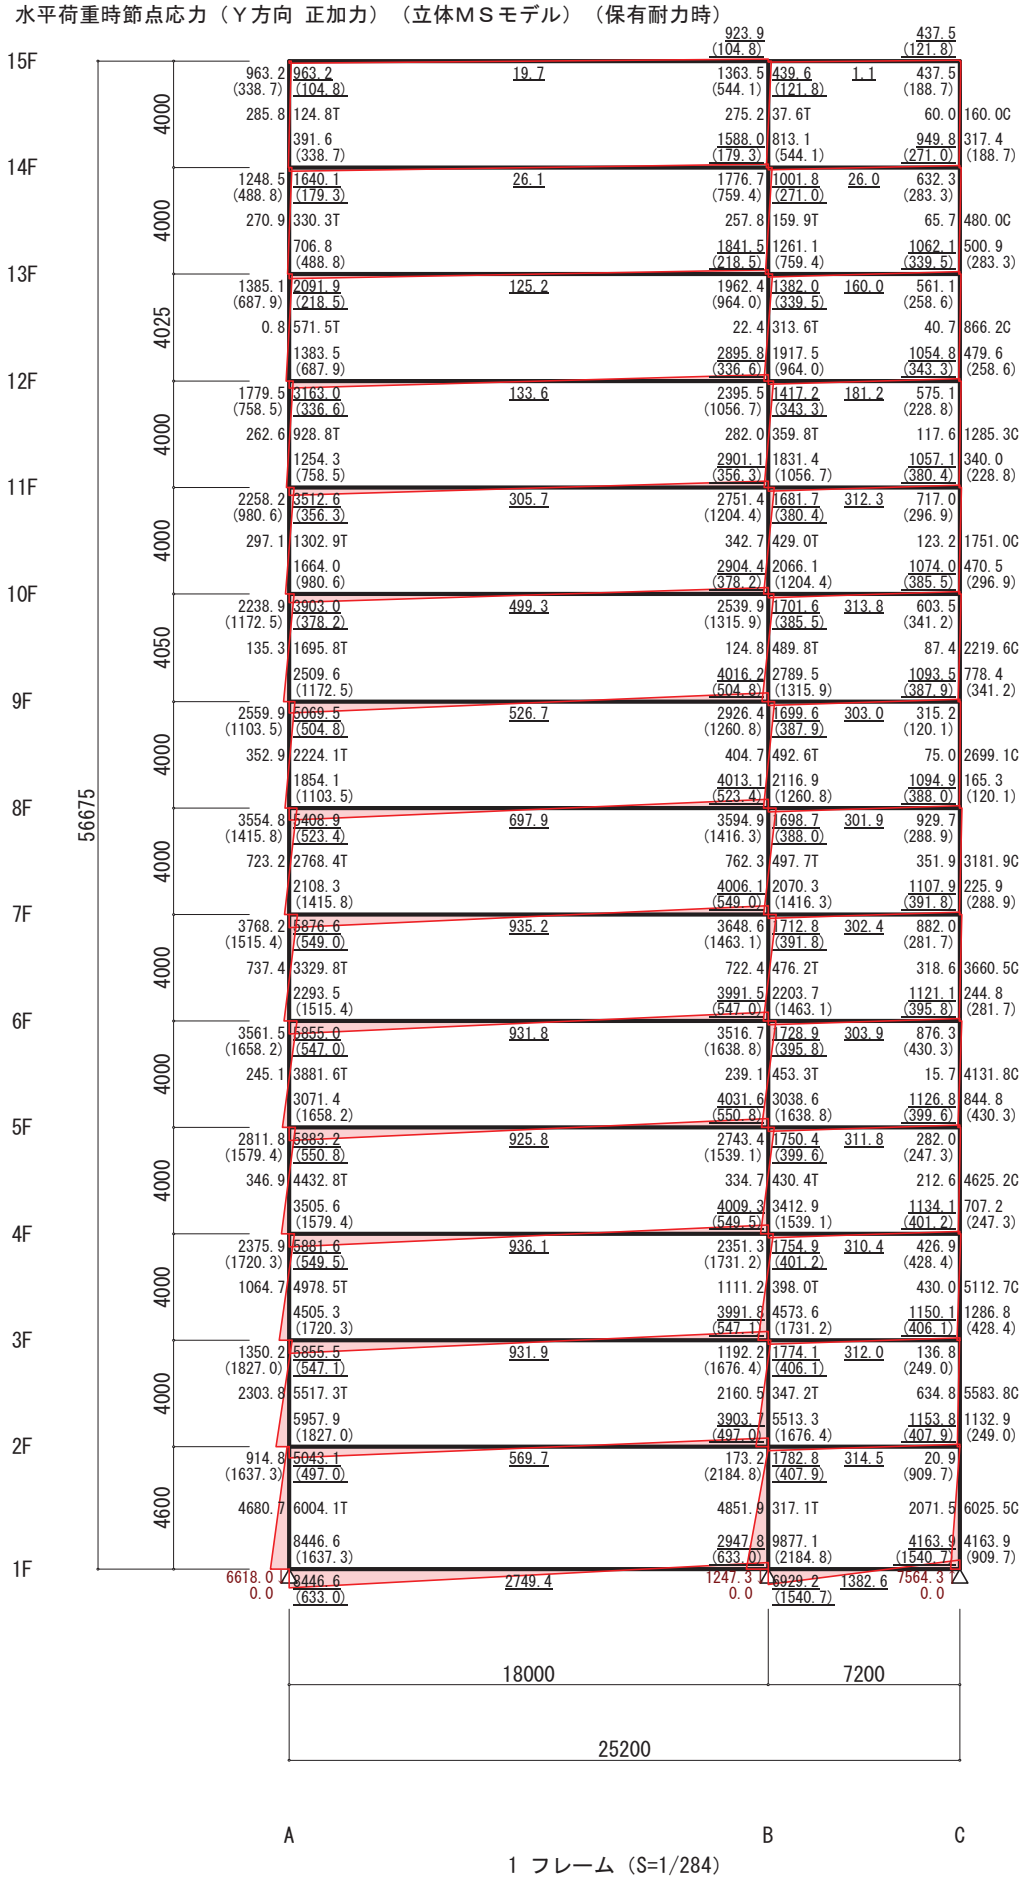


1 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

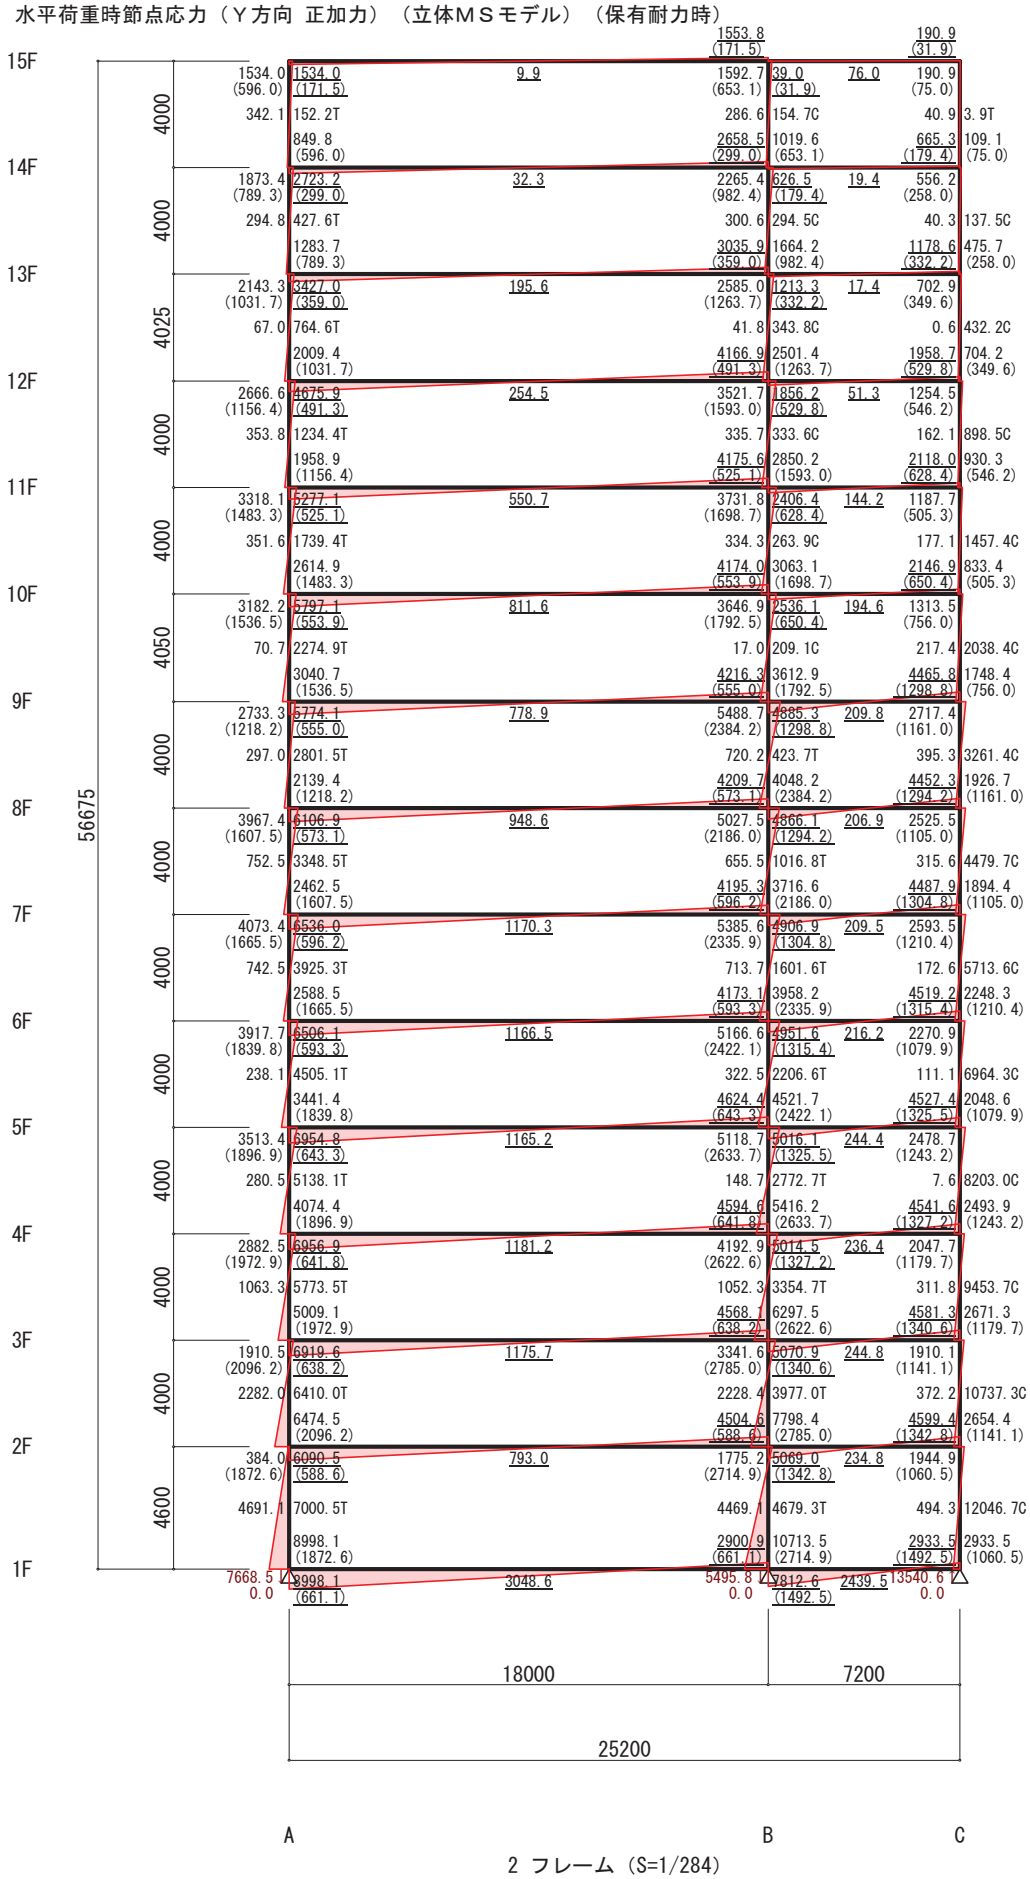


2 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

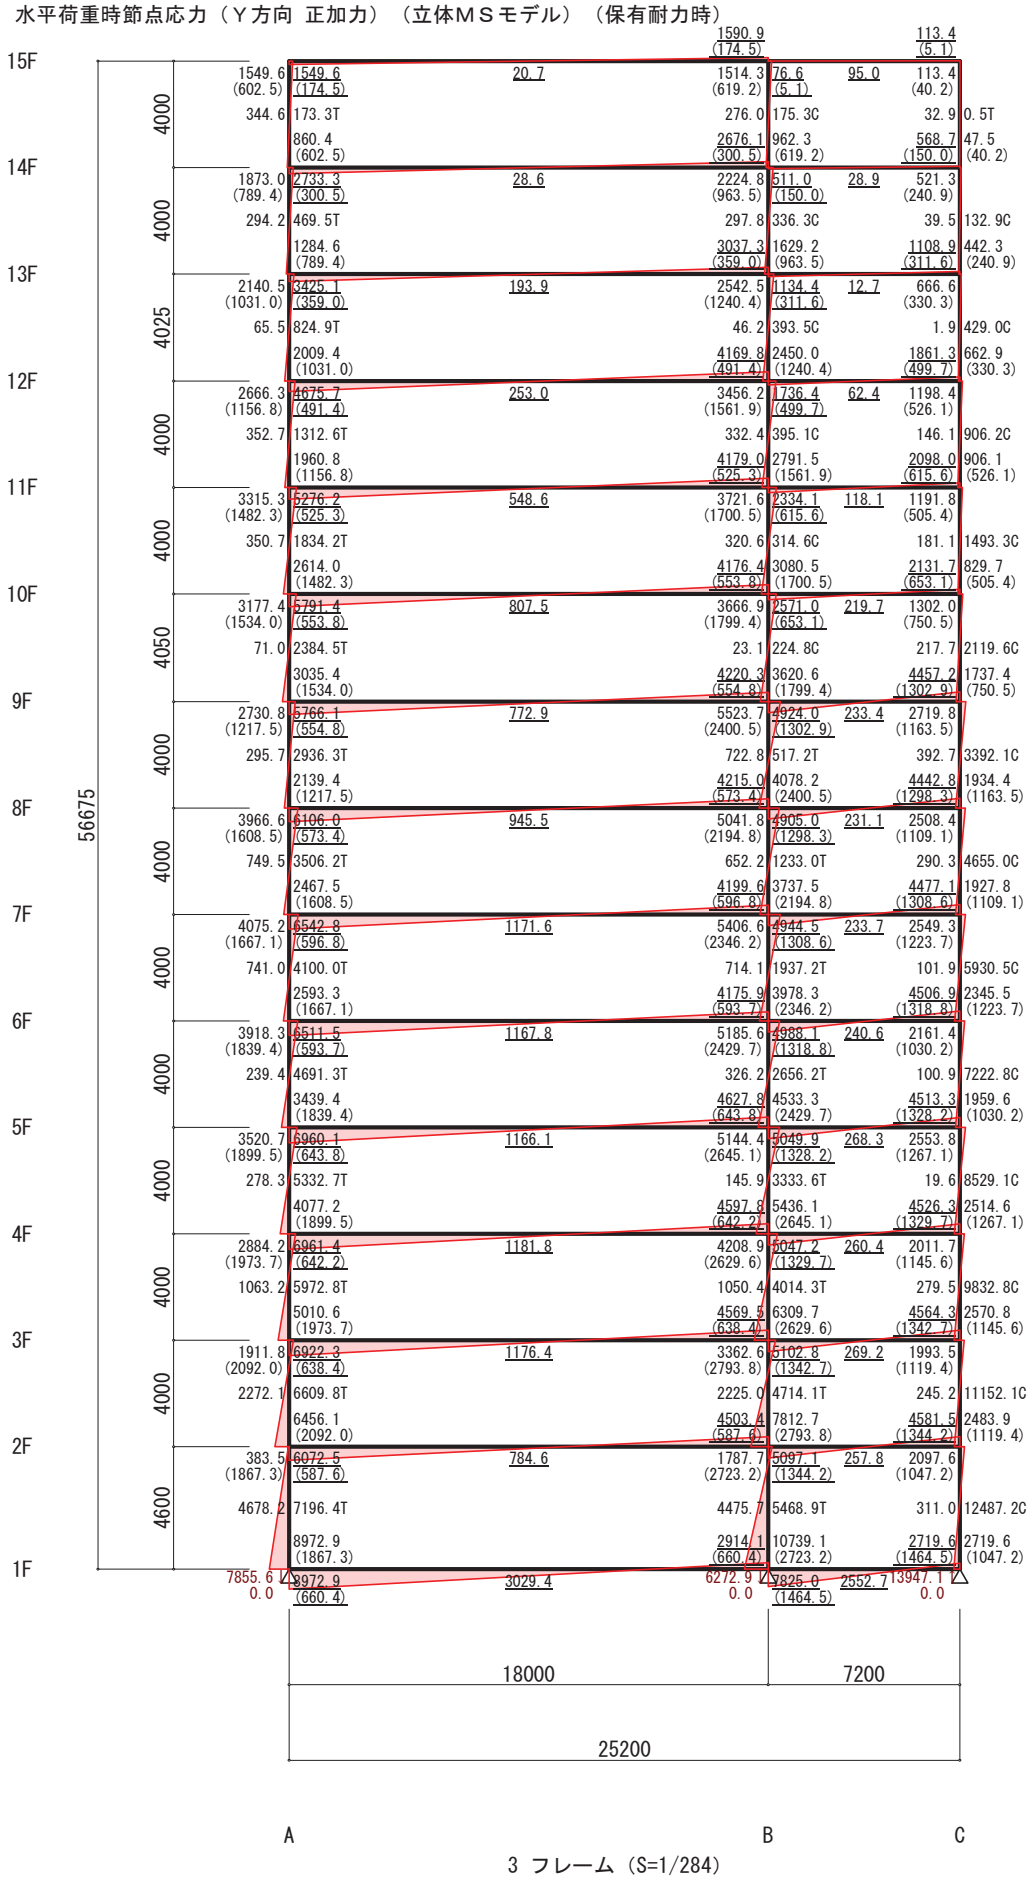


3 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

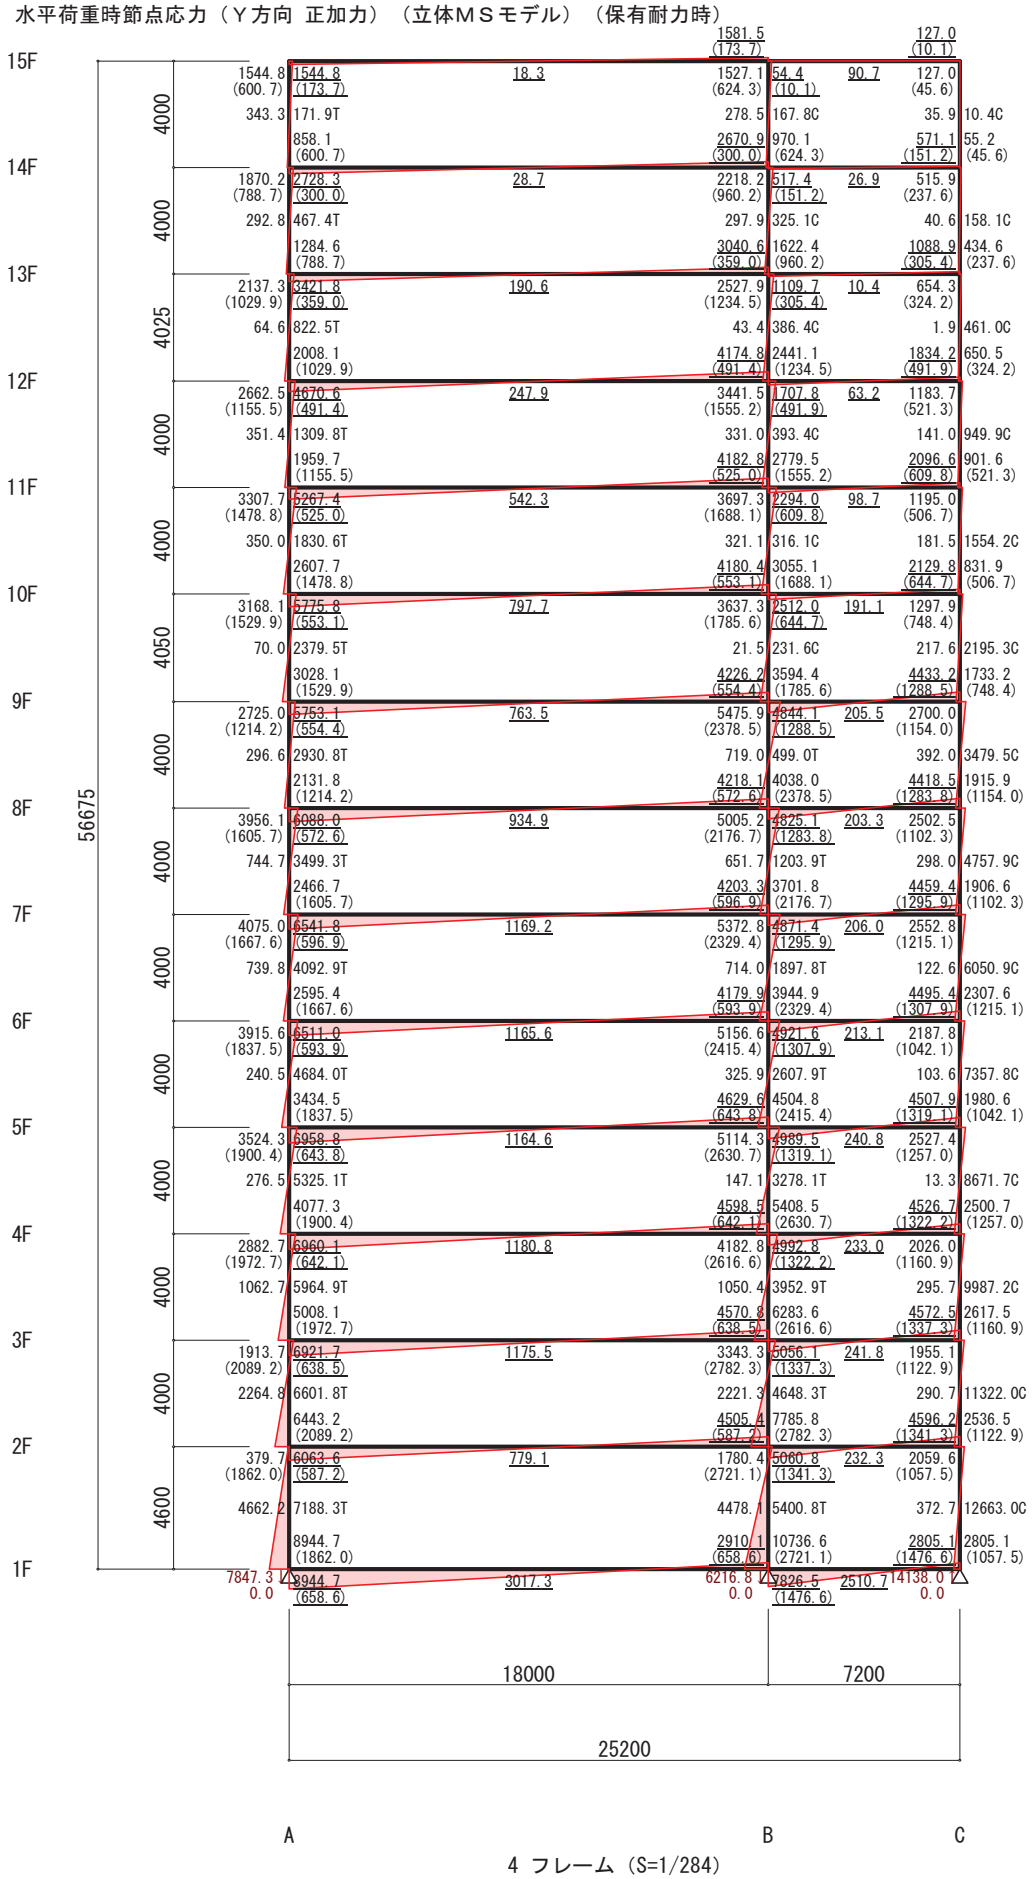


4 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

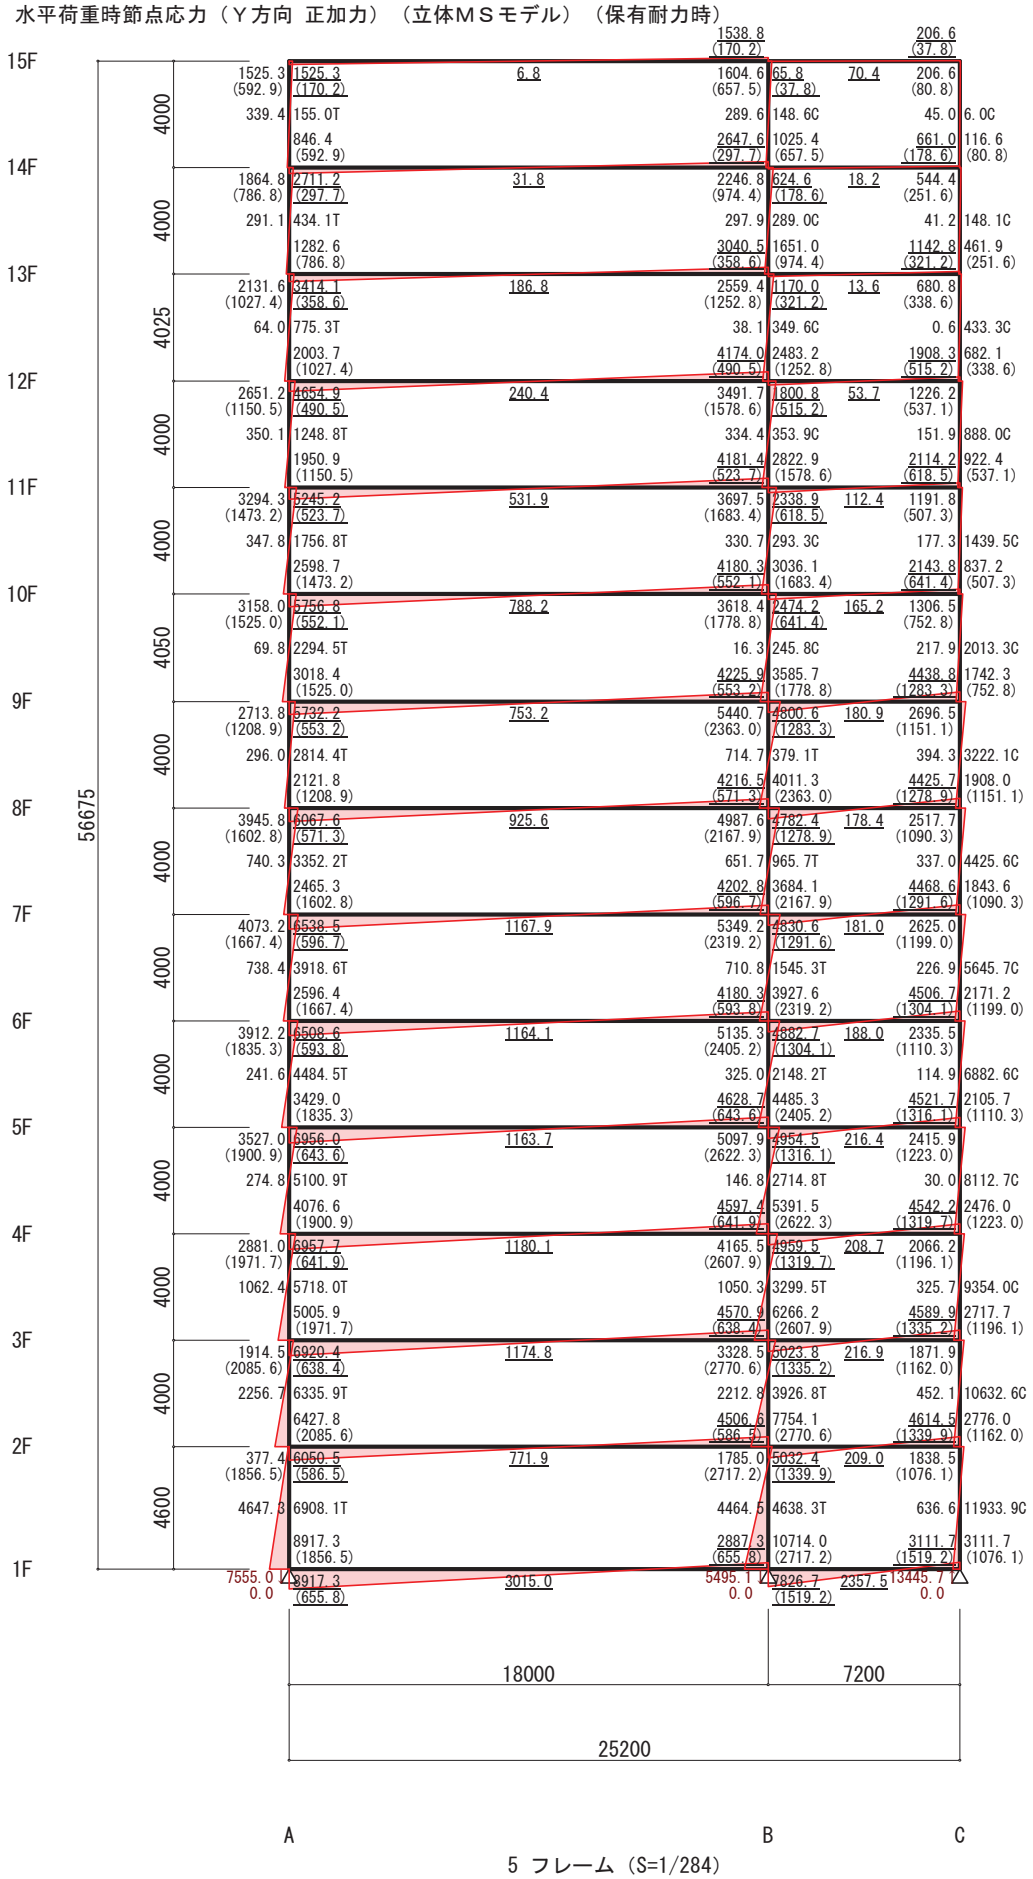


5 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

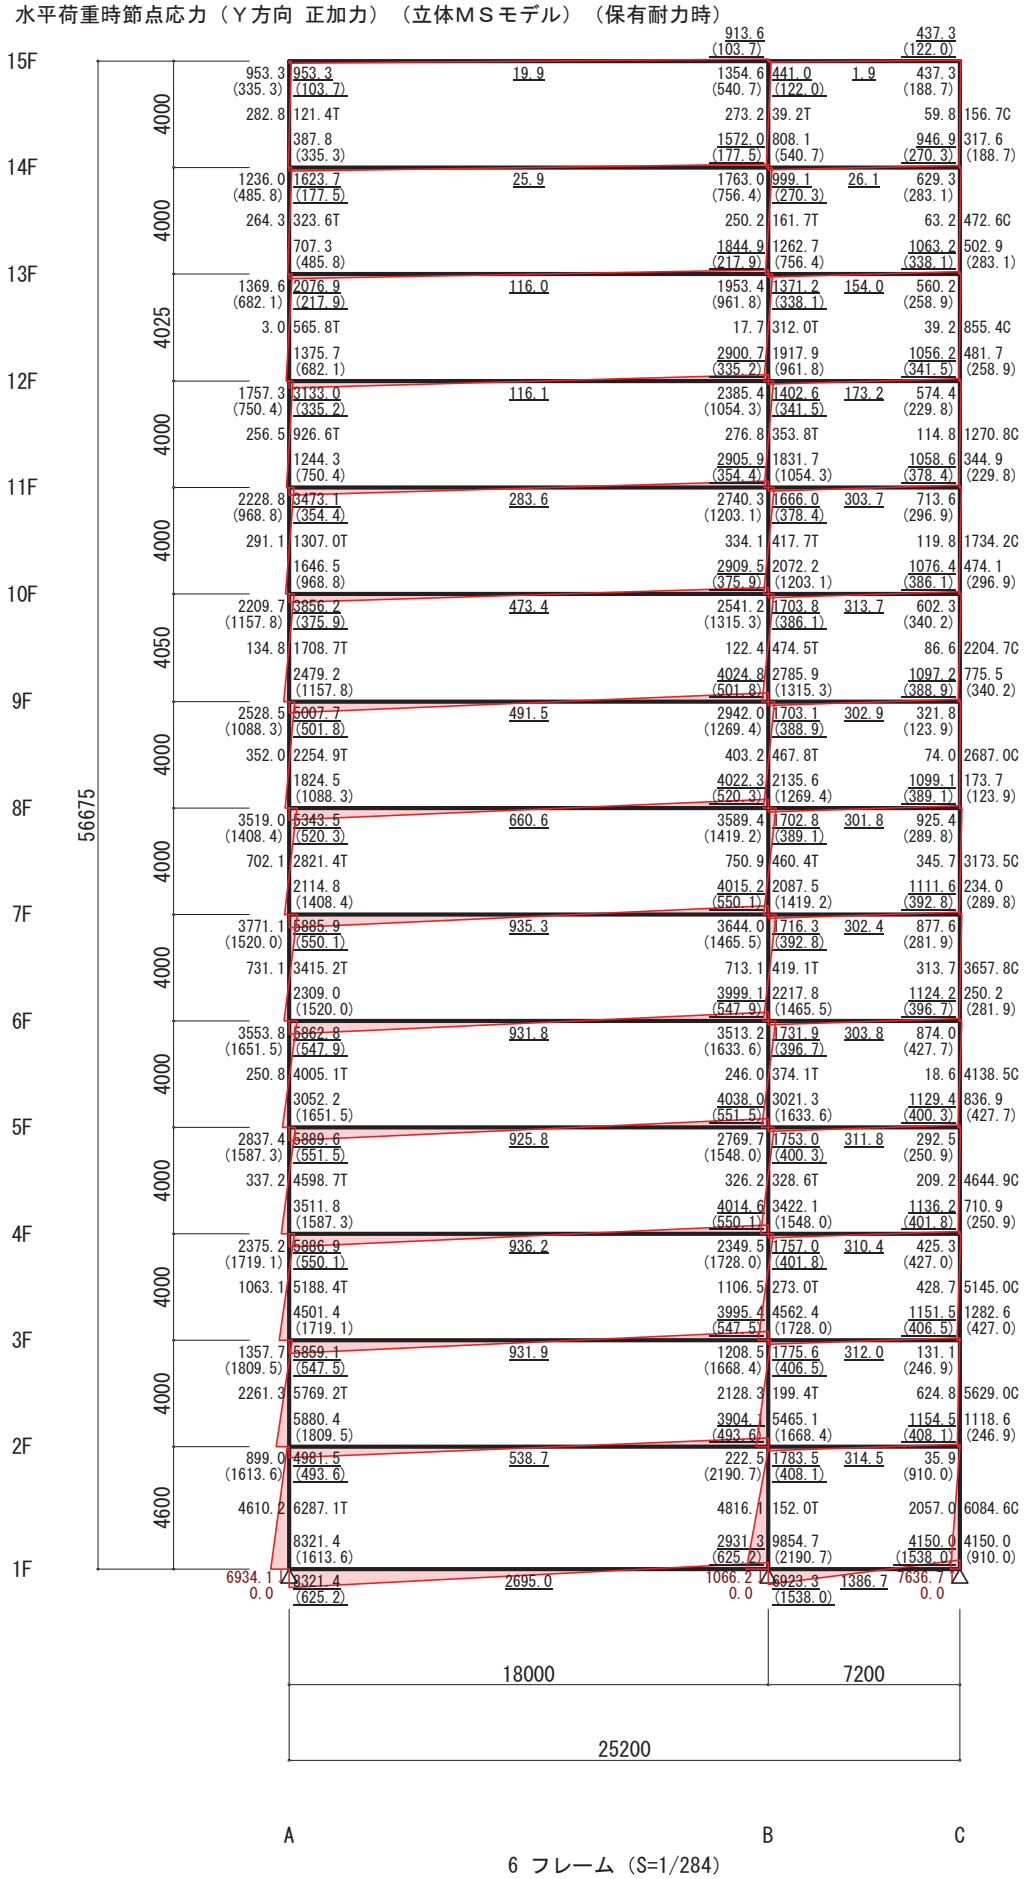


6 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

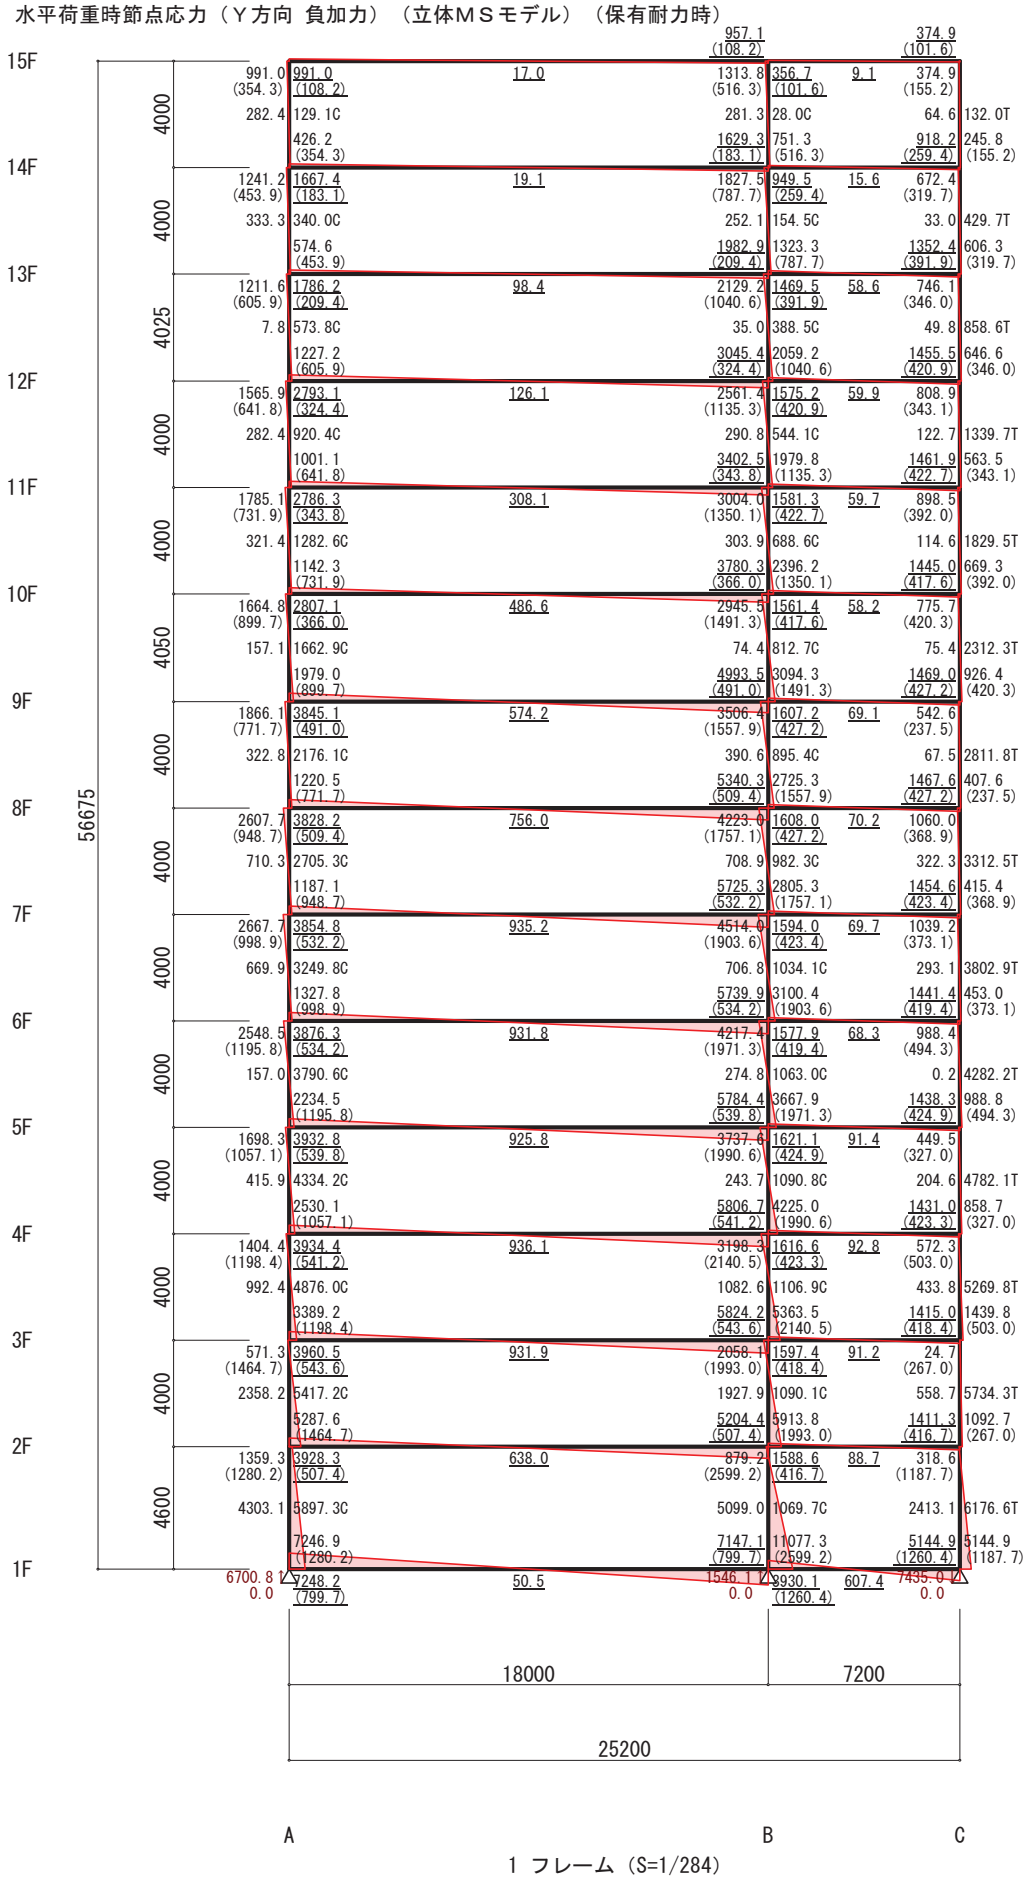


1 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

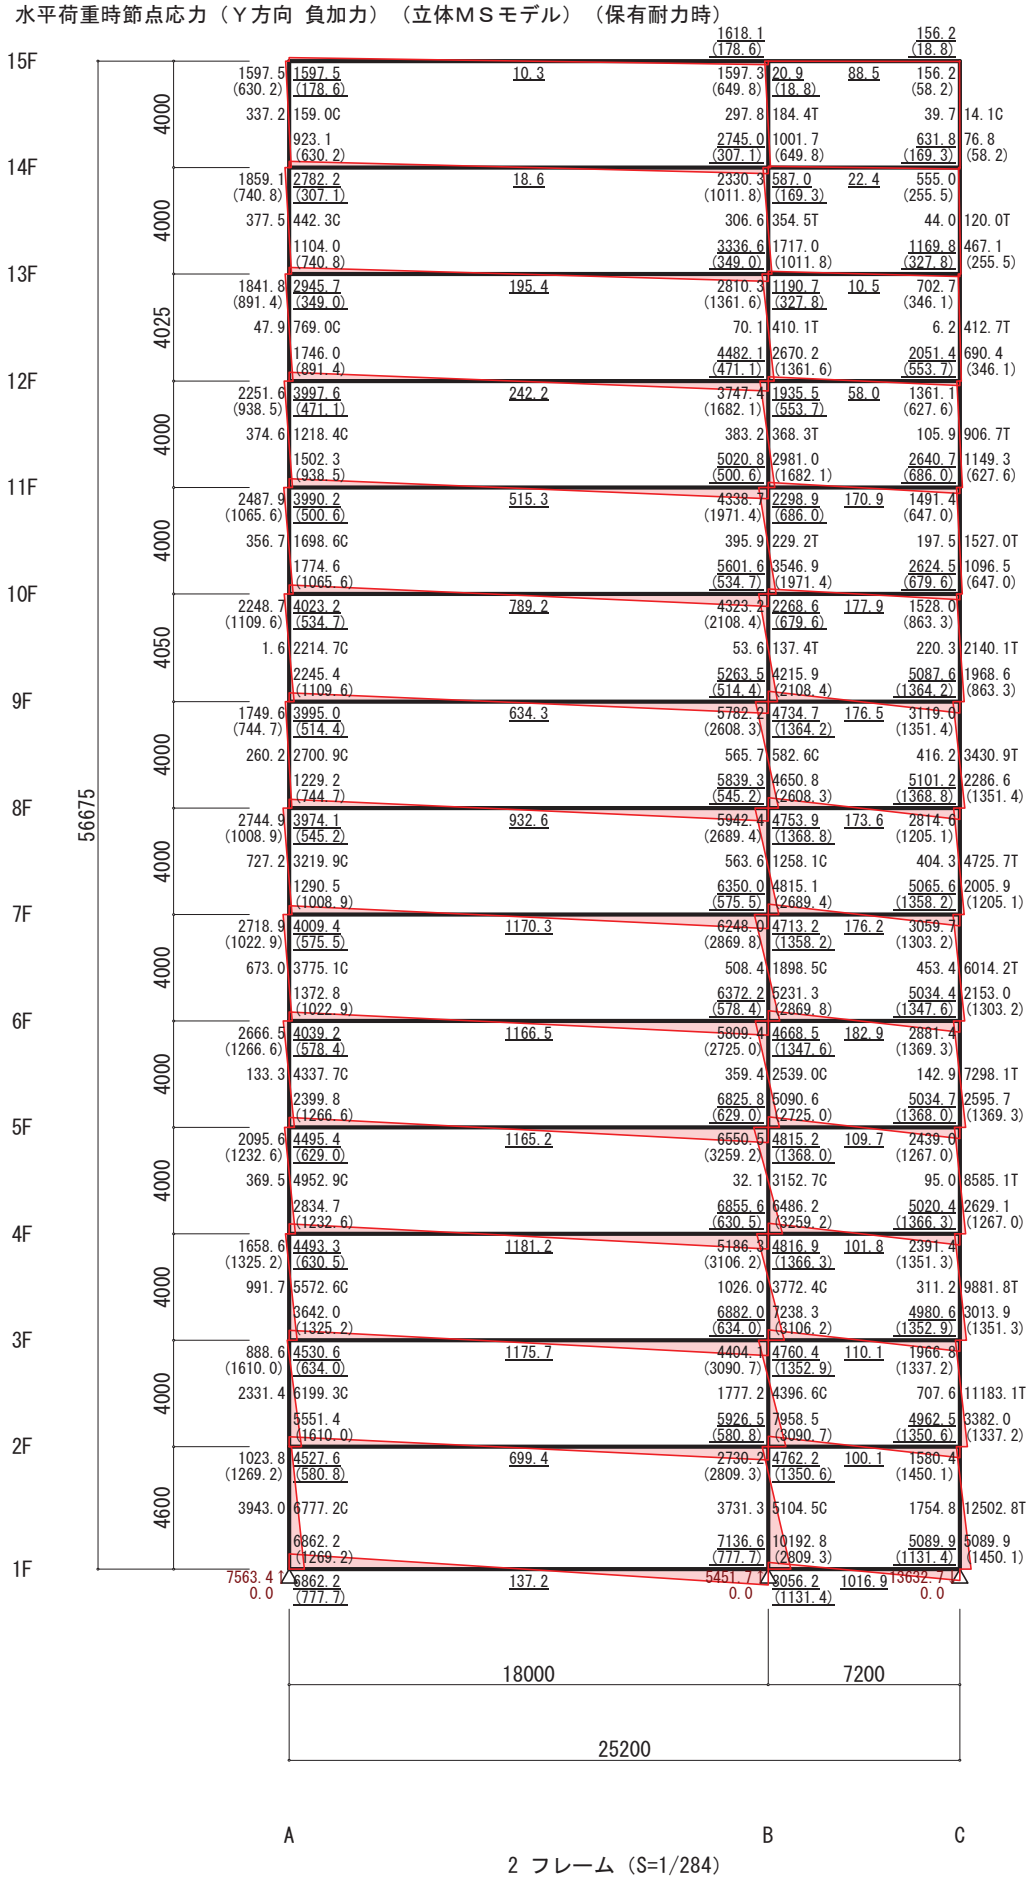


2 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

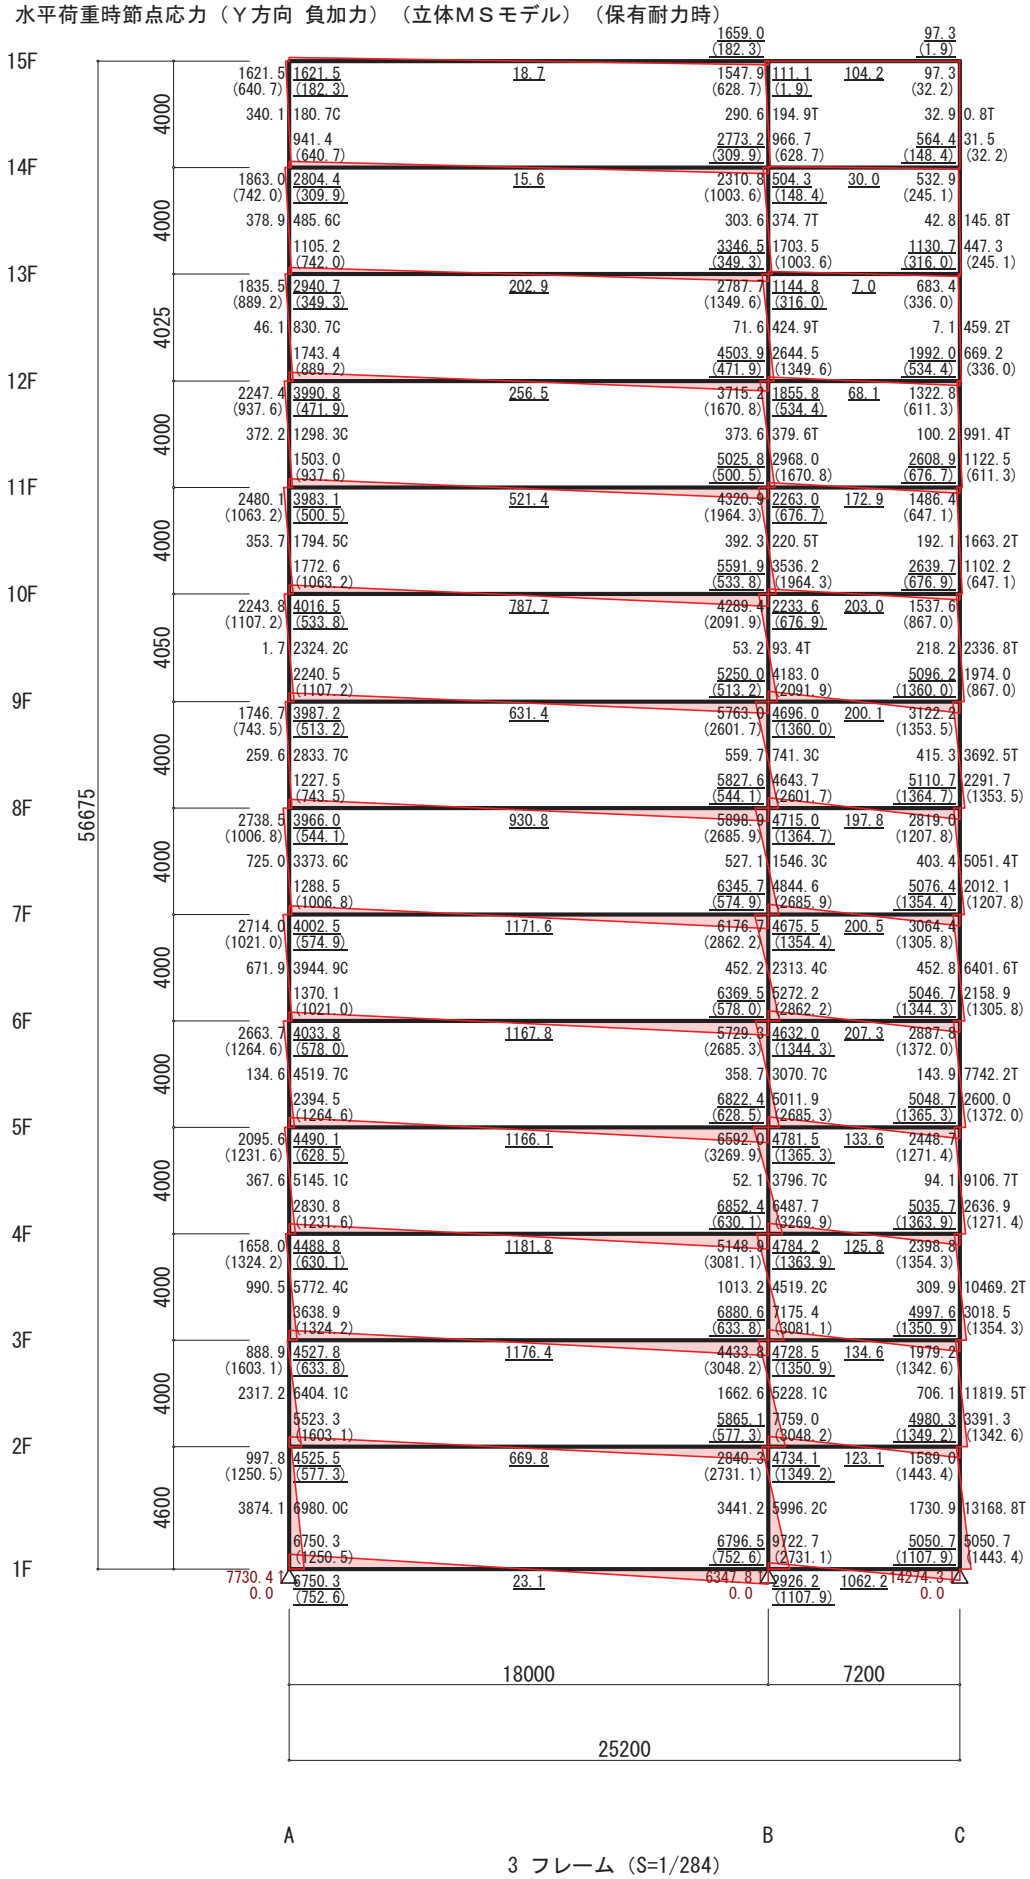


3 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

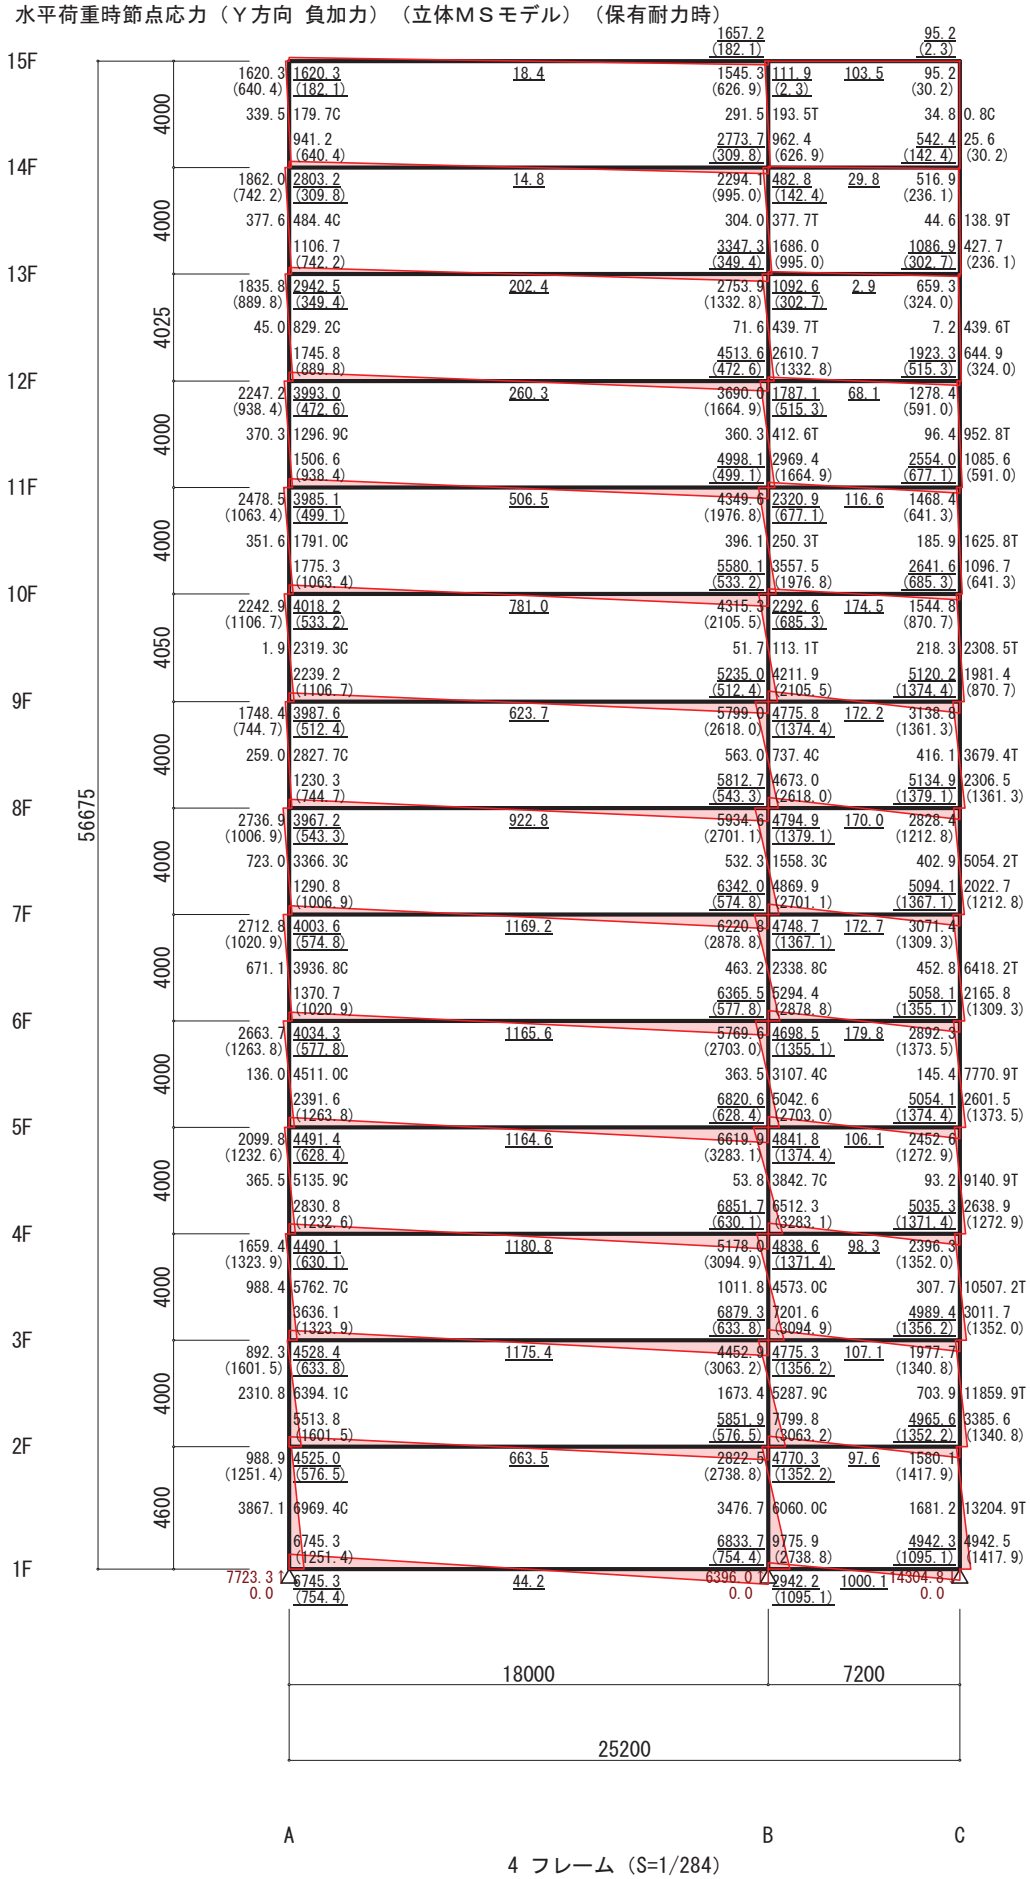


4 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

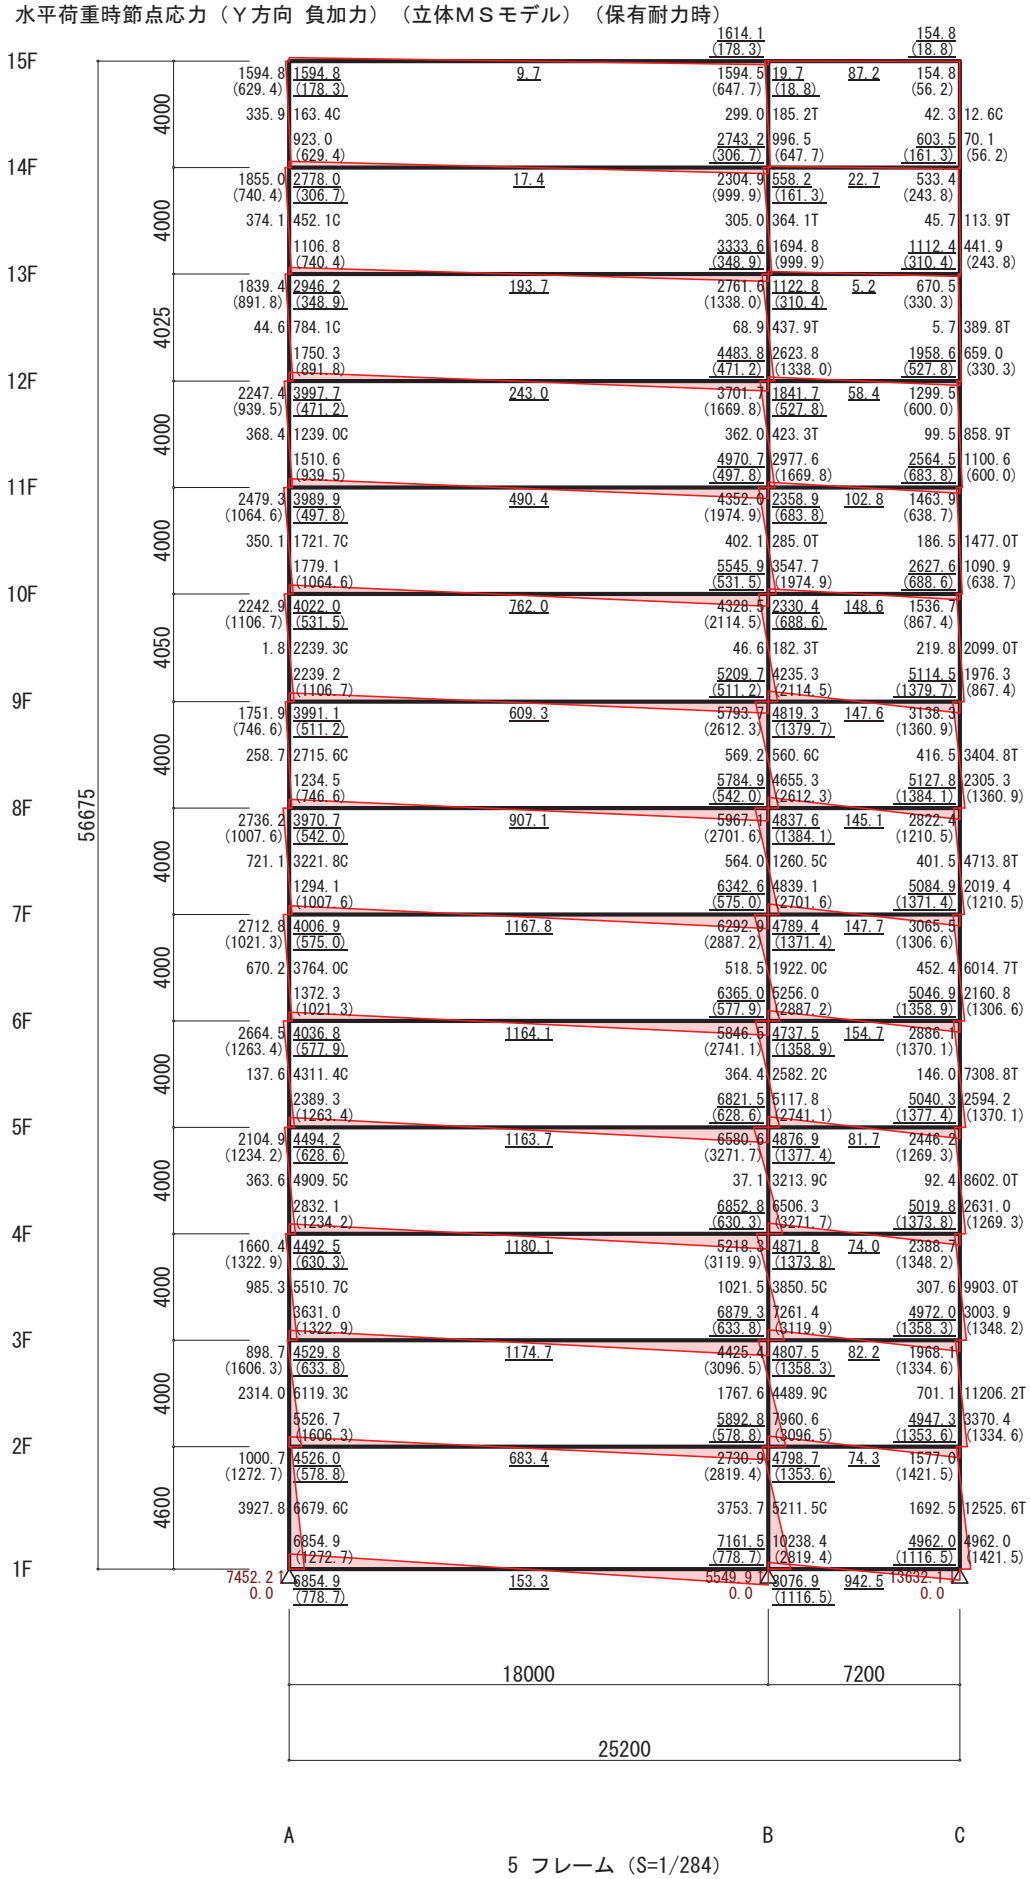


5 フレーム（S=1/284）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

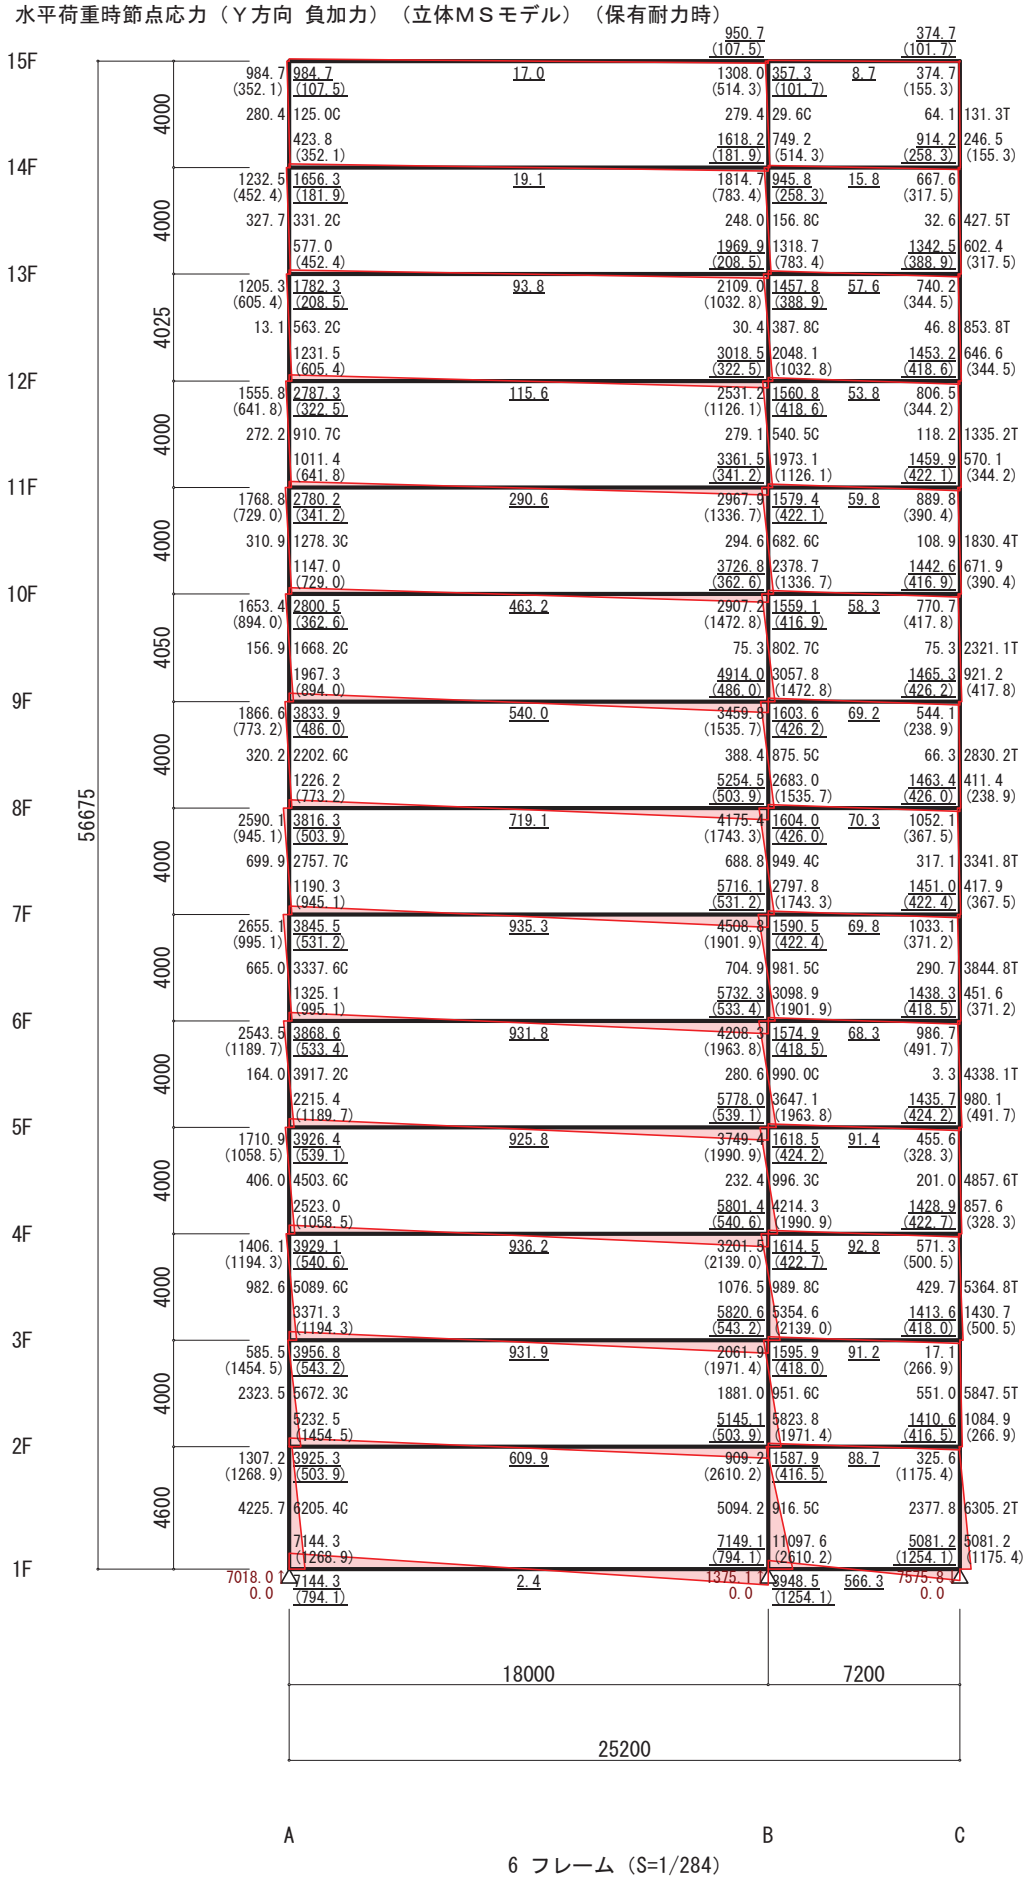

6 フレーム（S=1/284）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

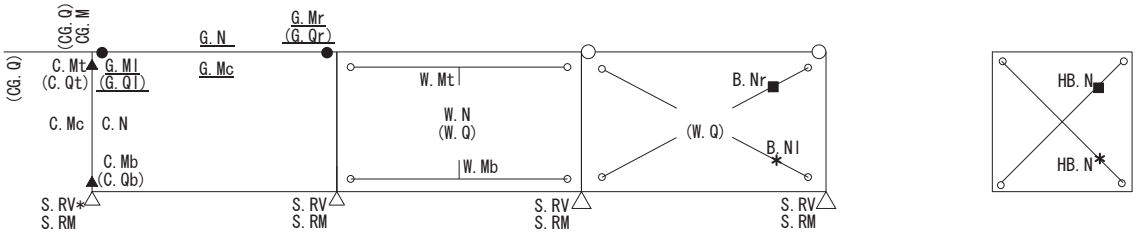

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。


HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

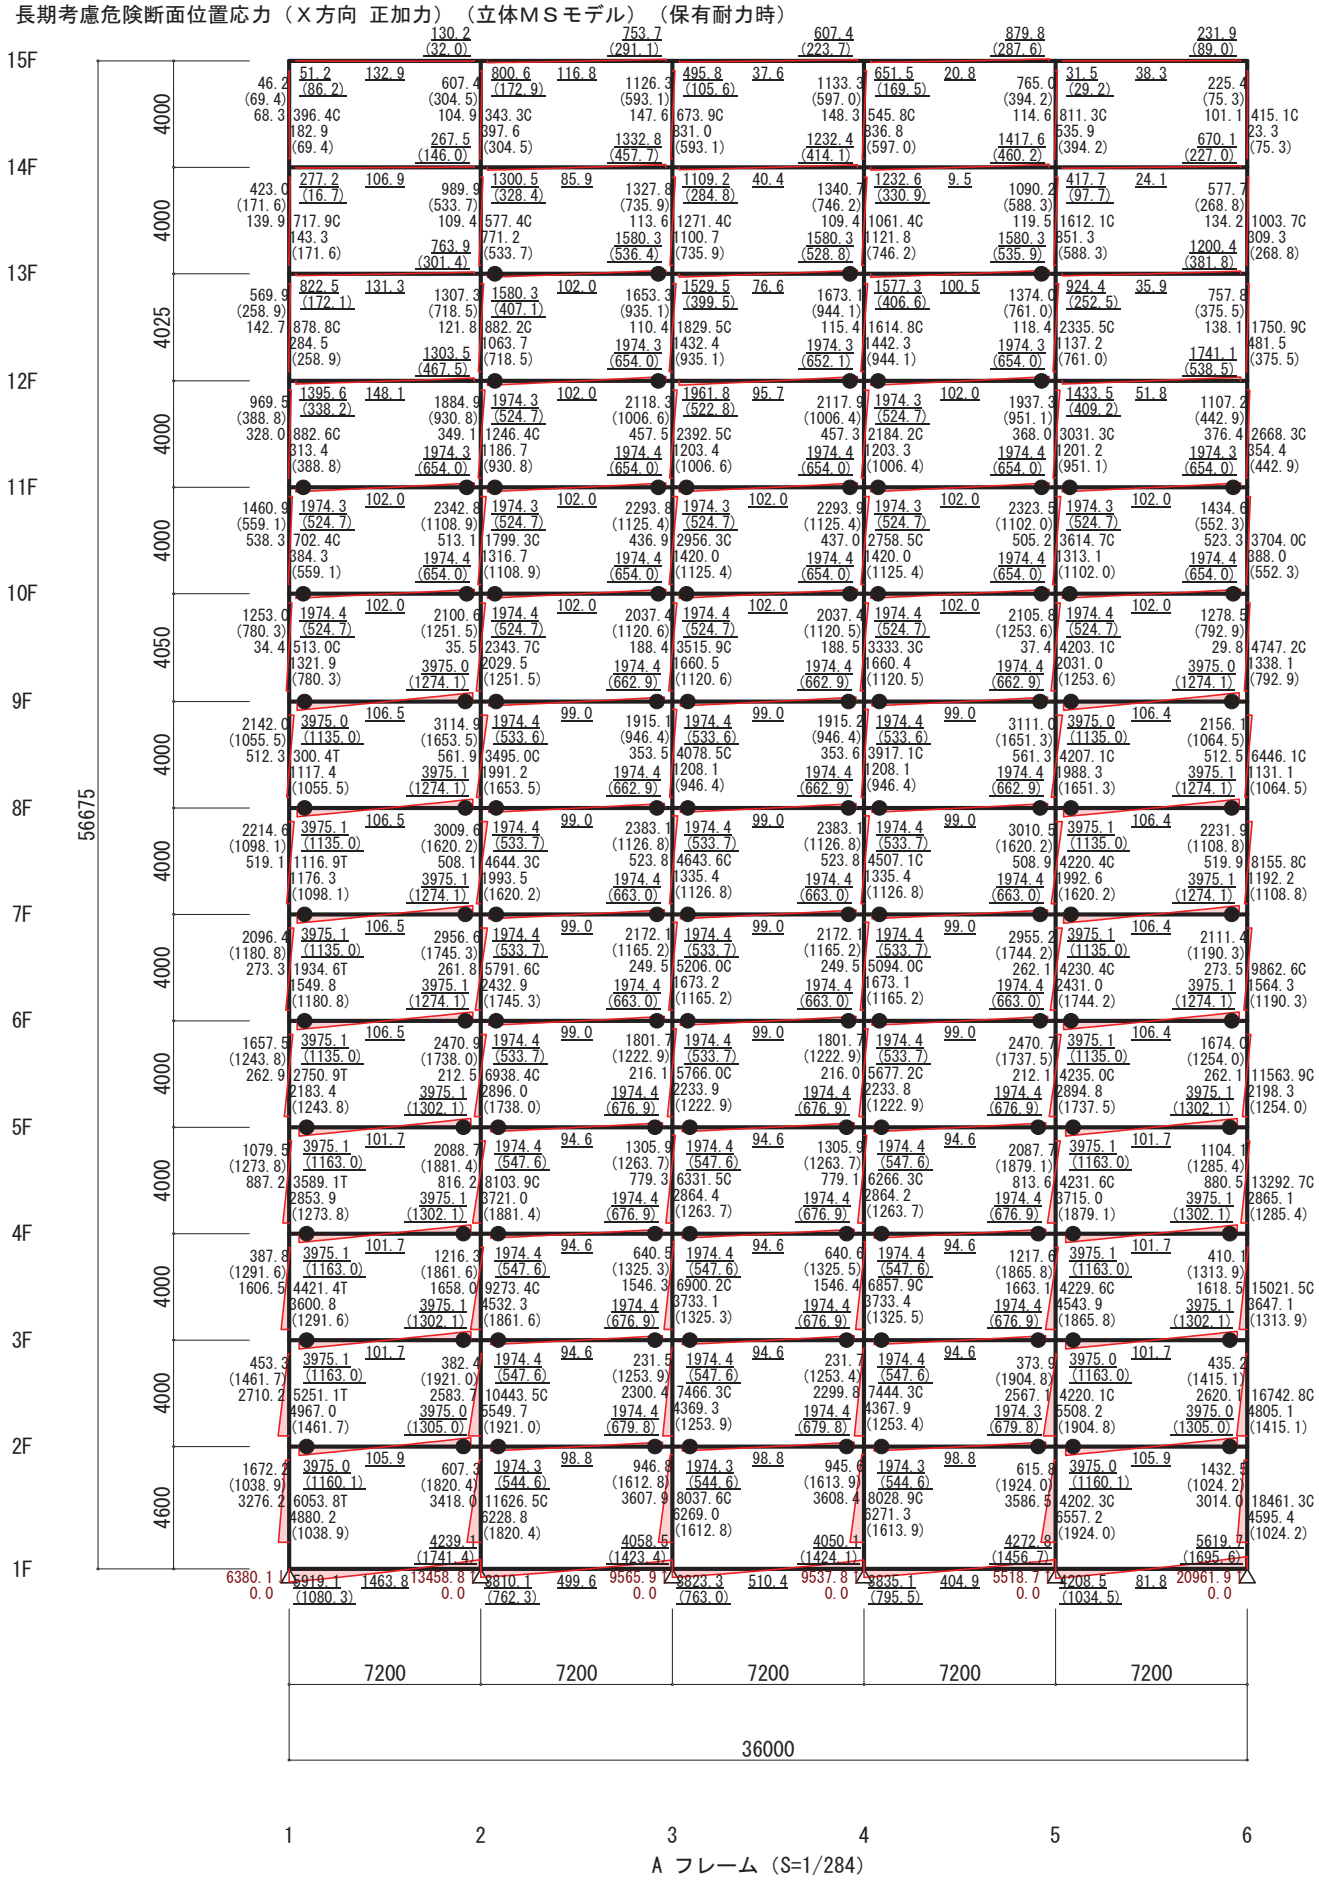


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

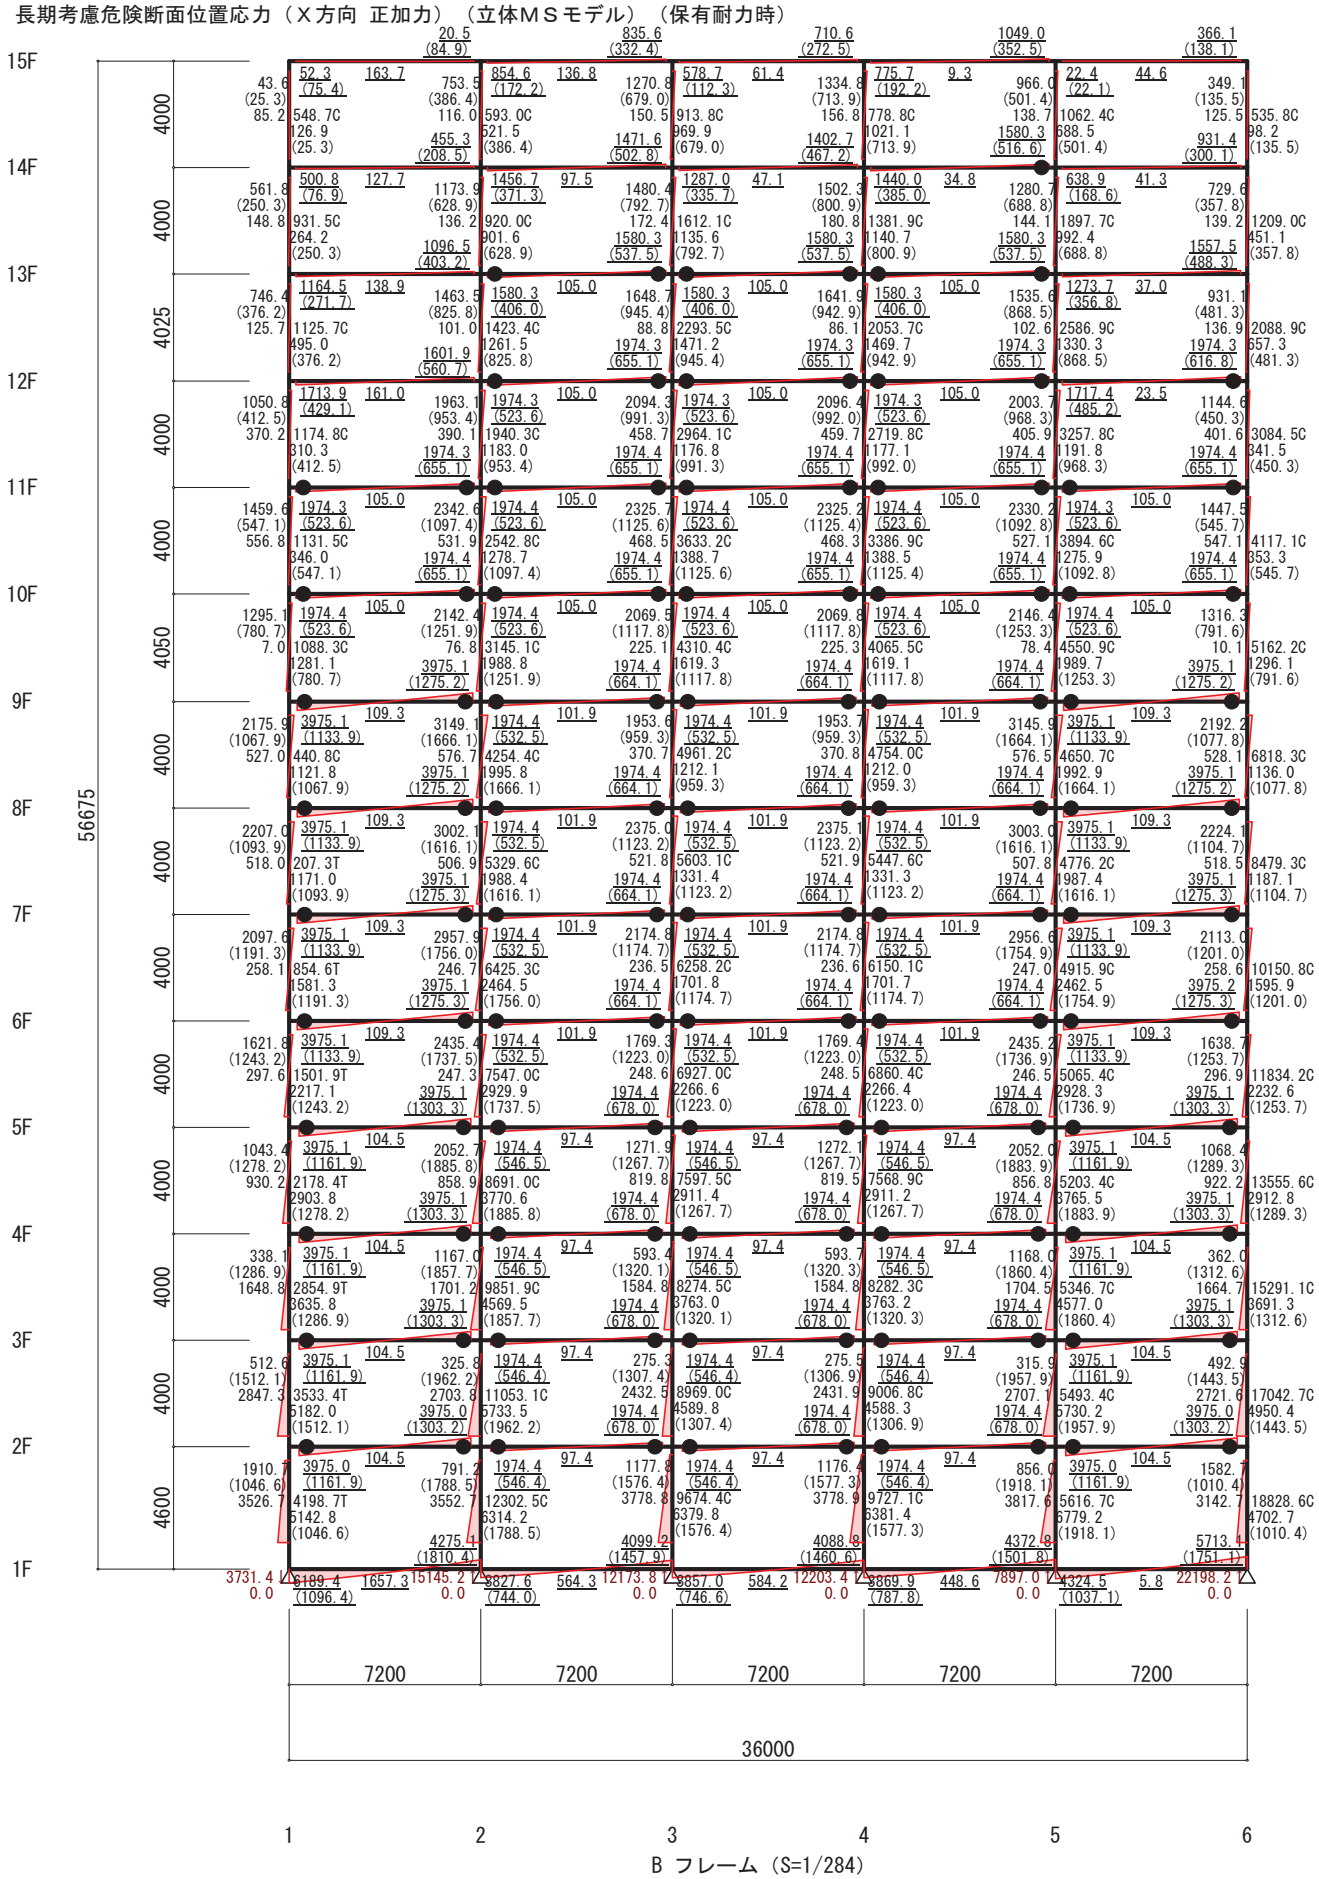

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

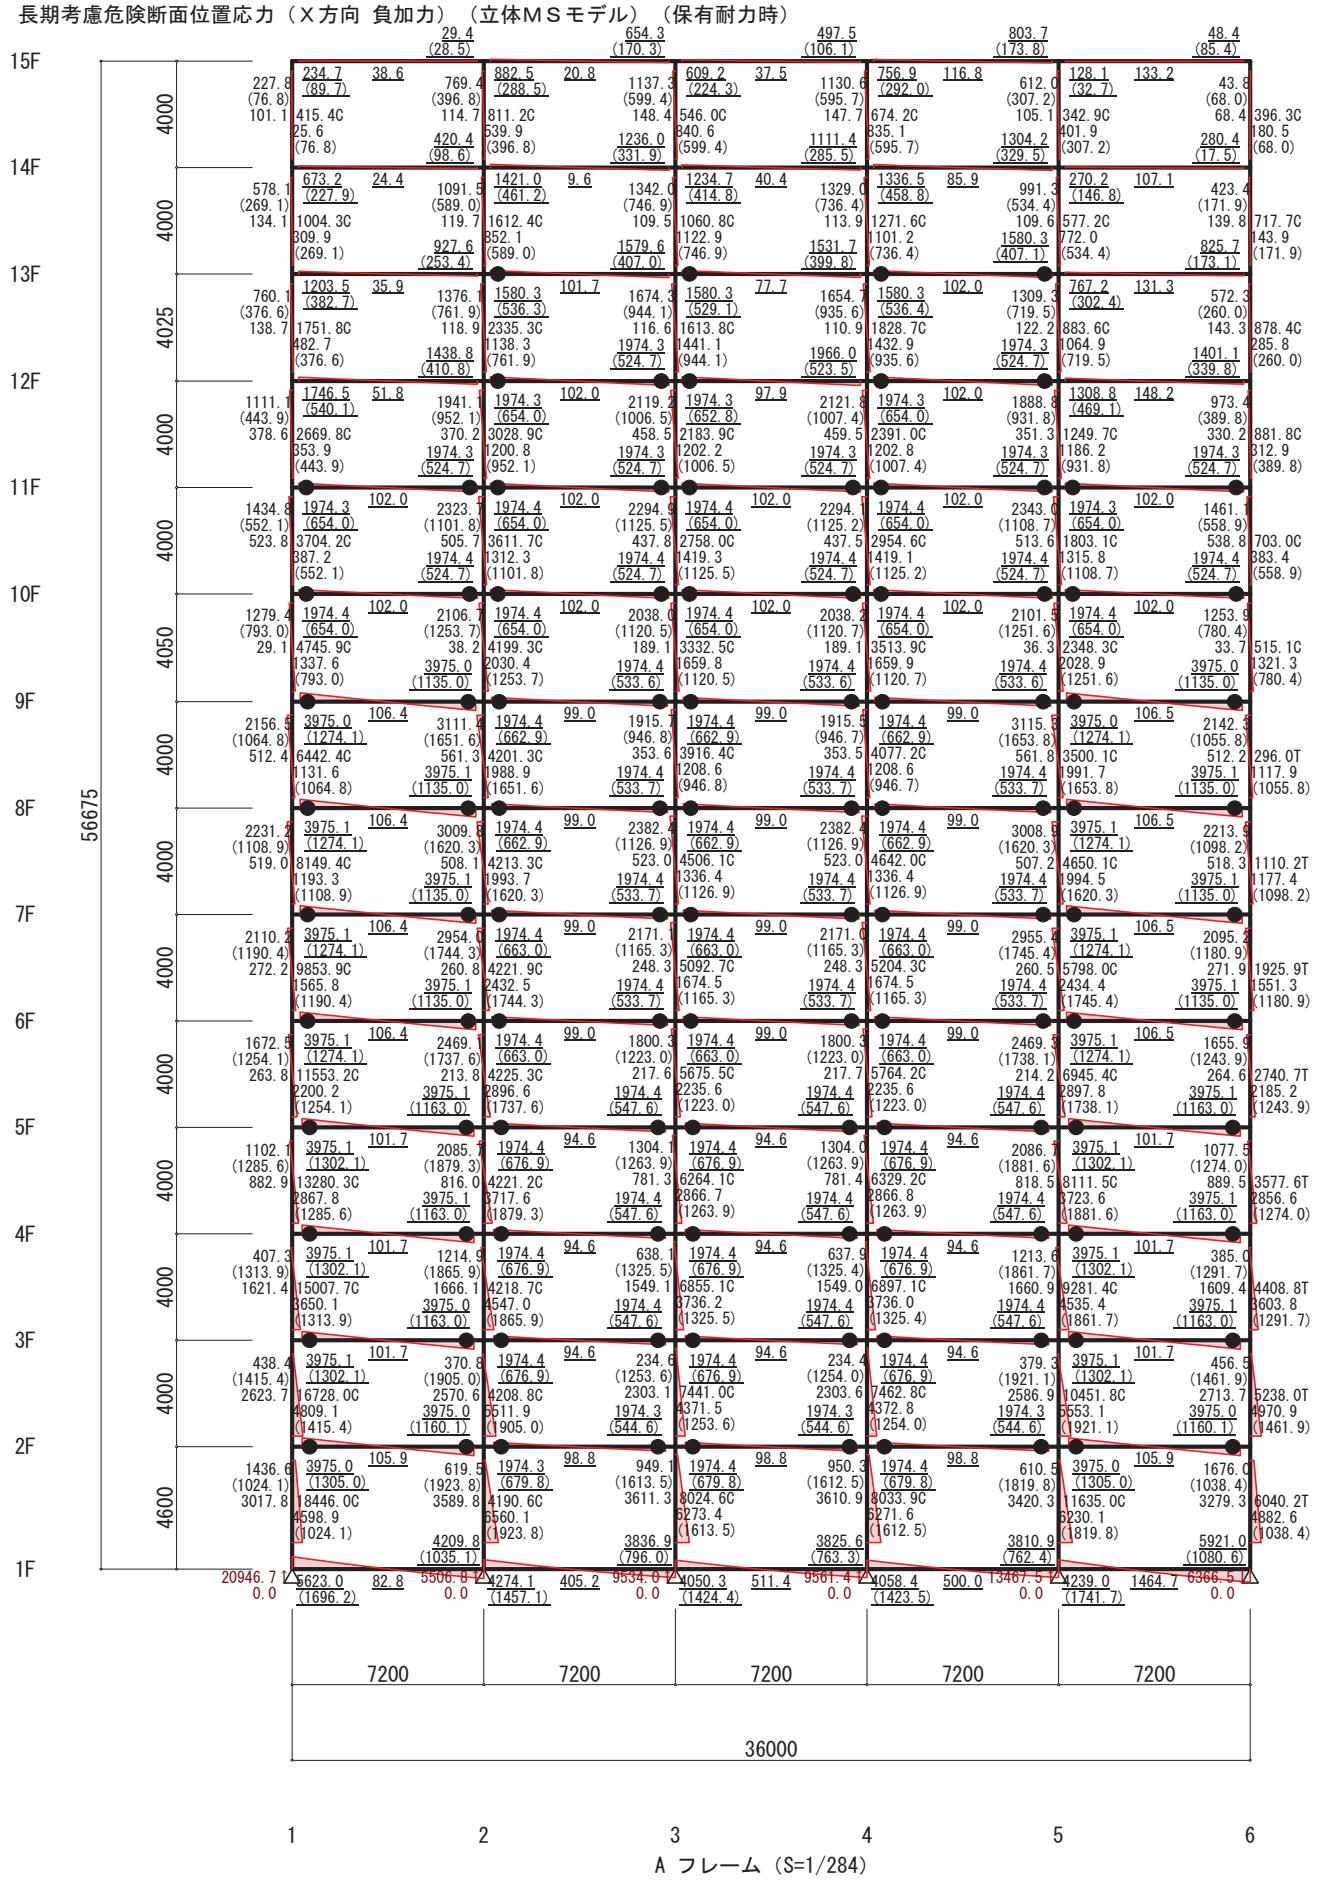


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

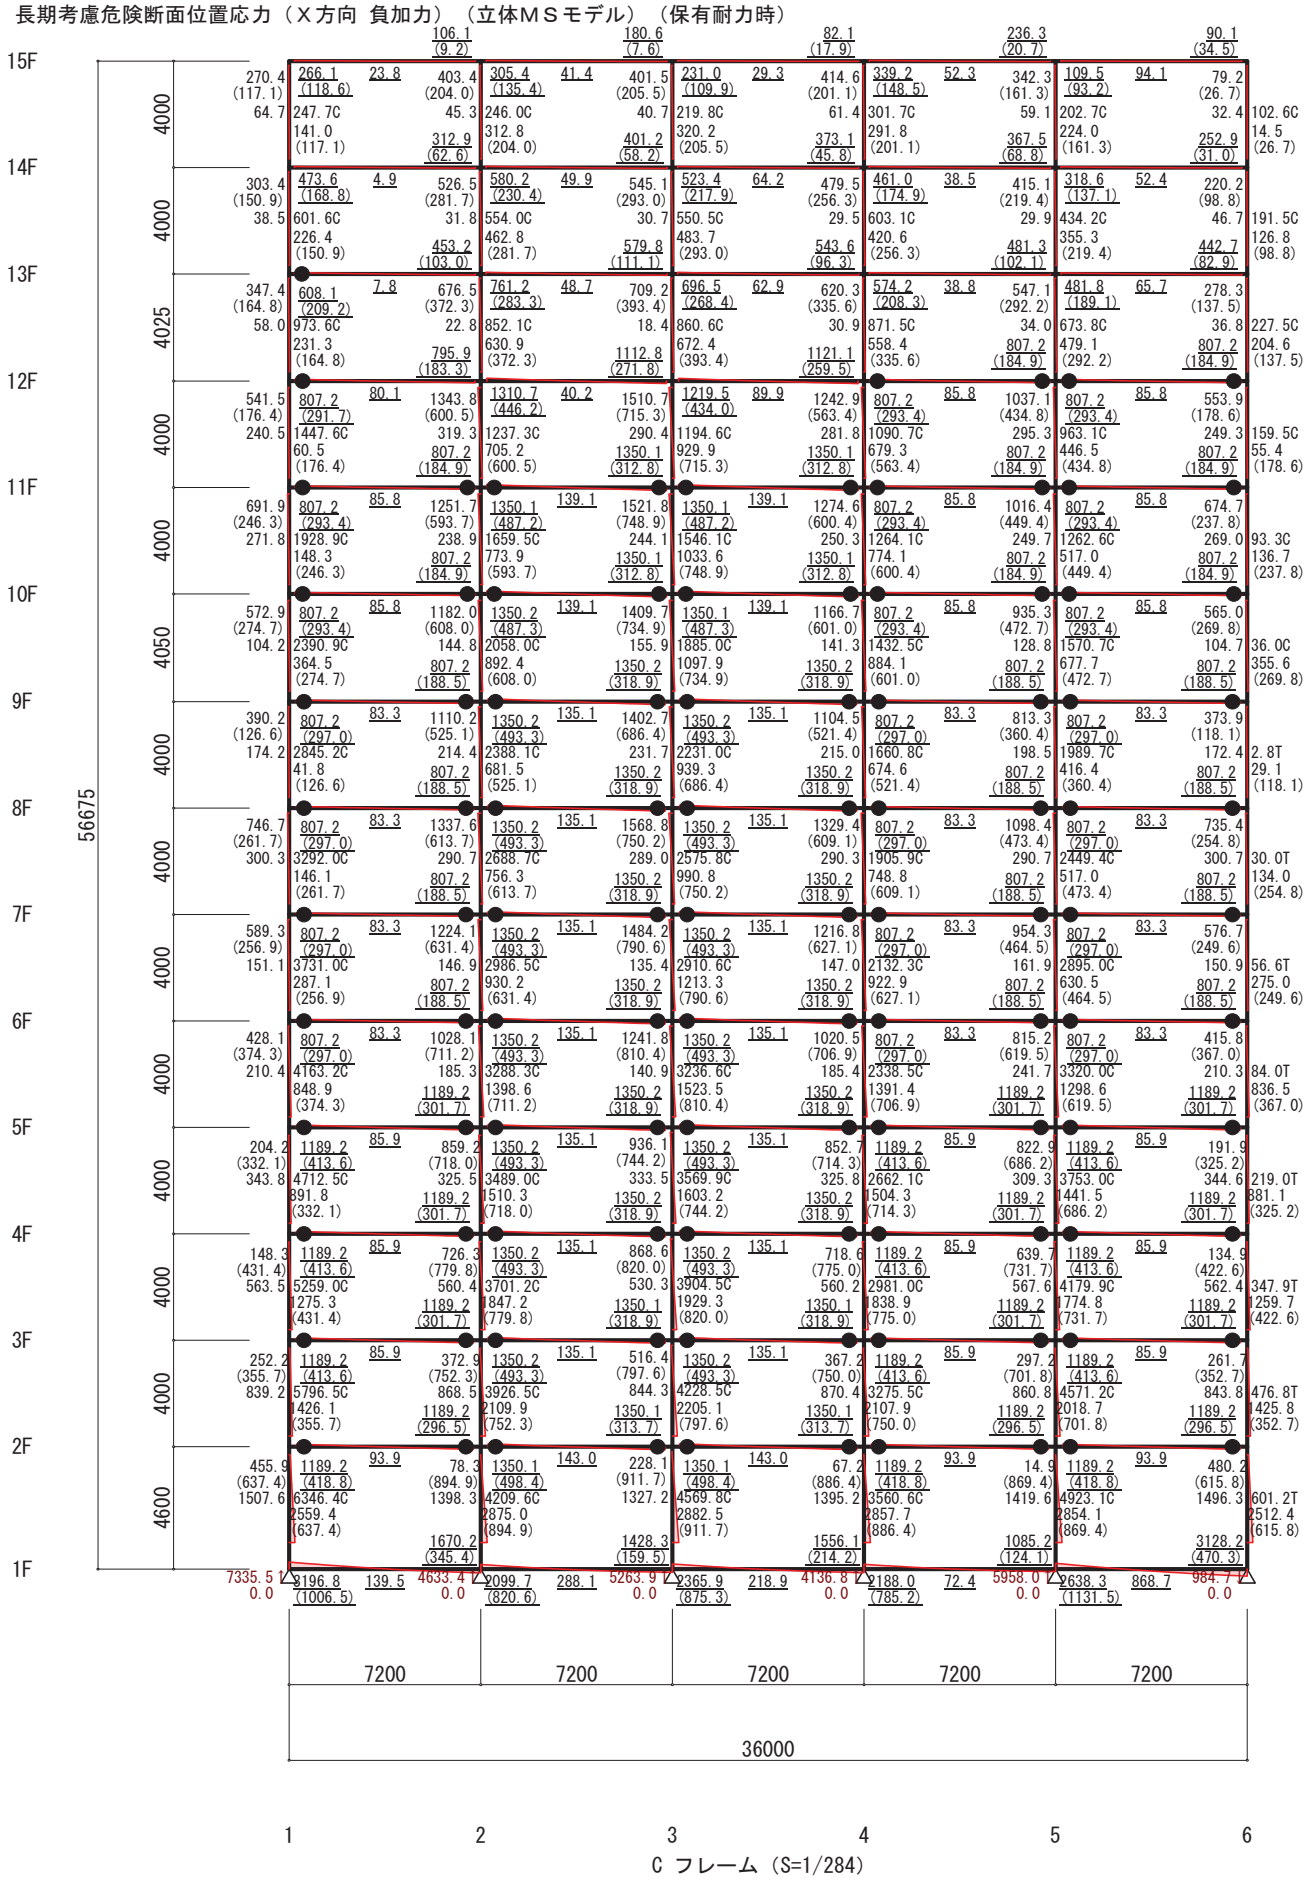


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

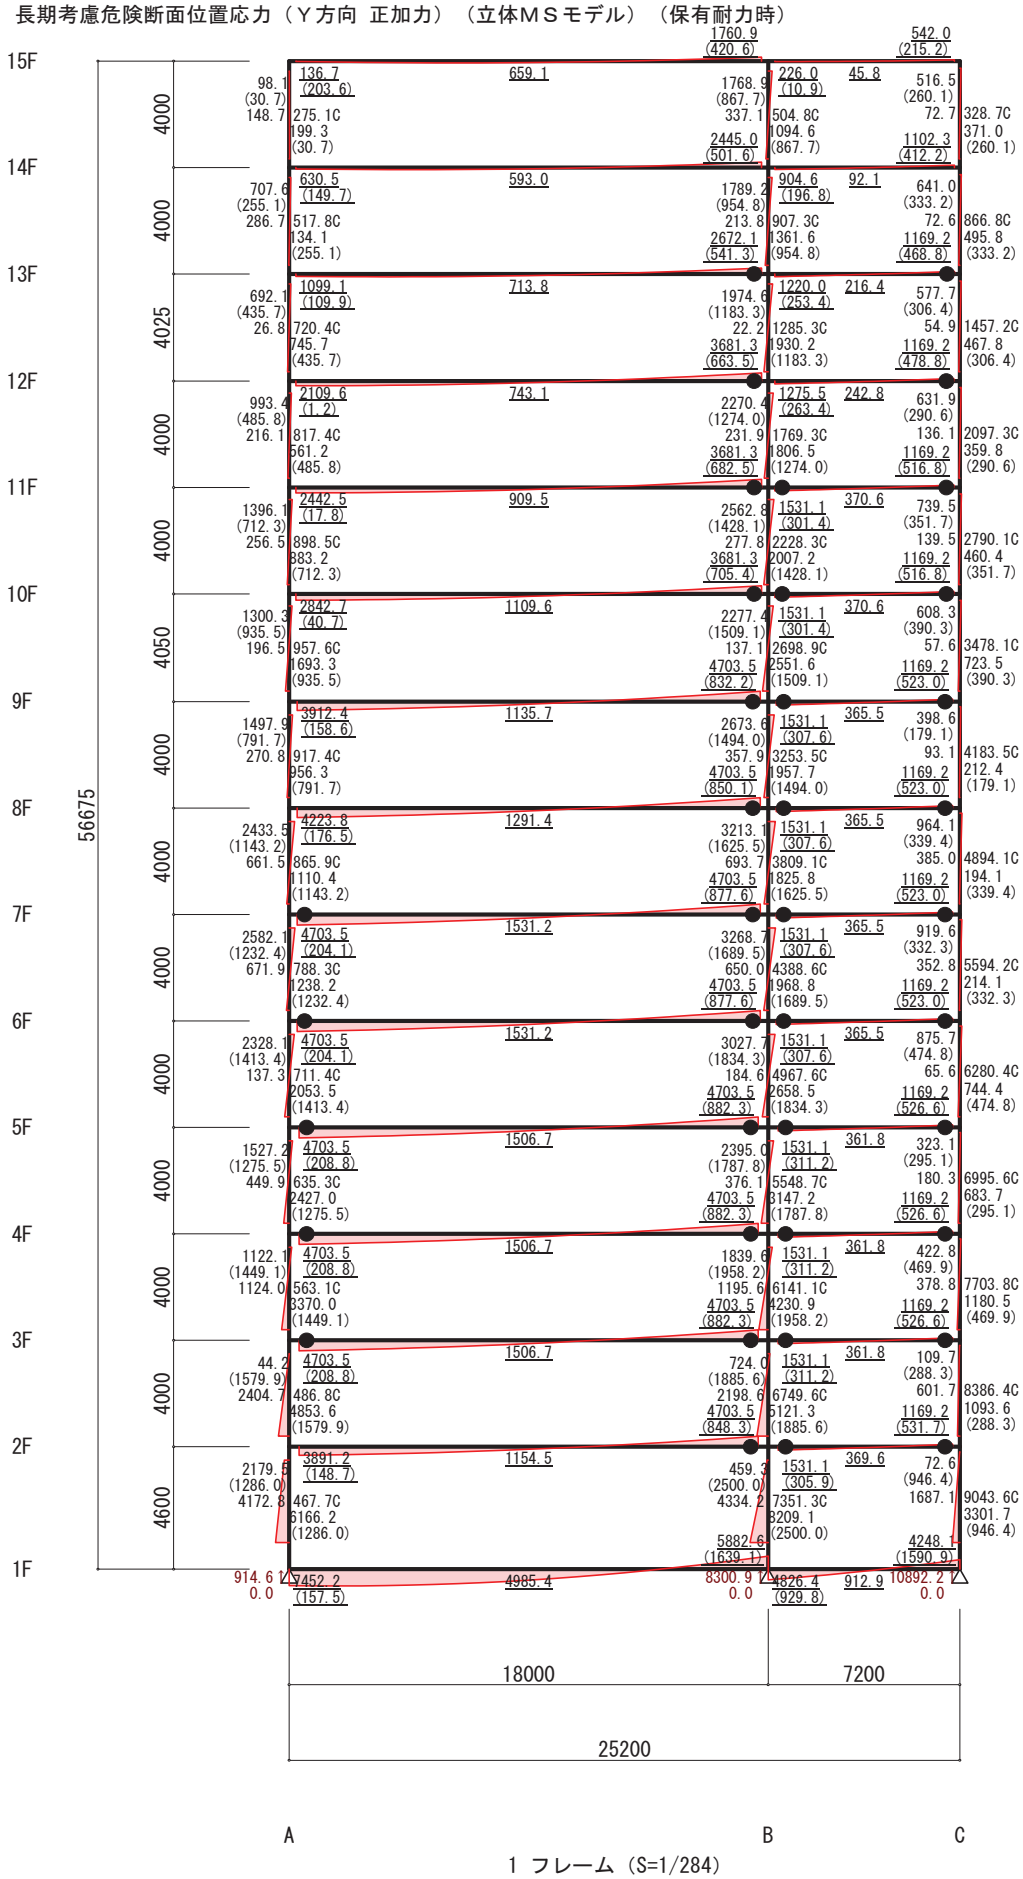


1 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

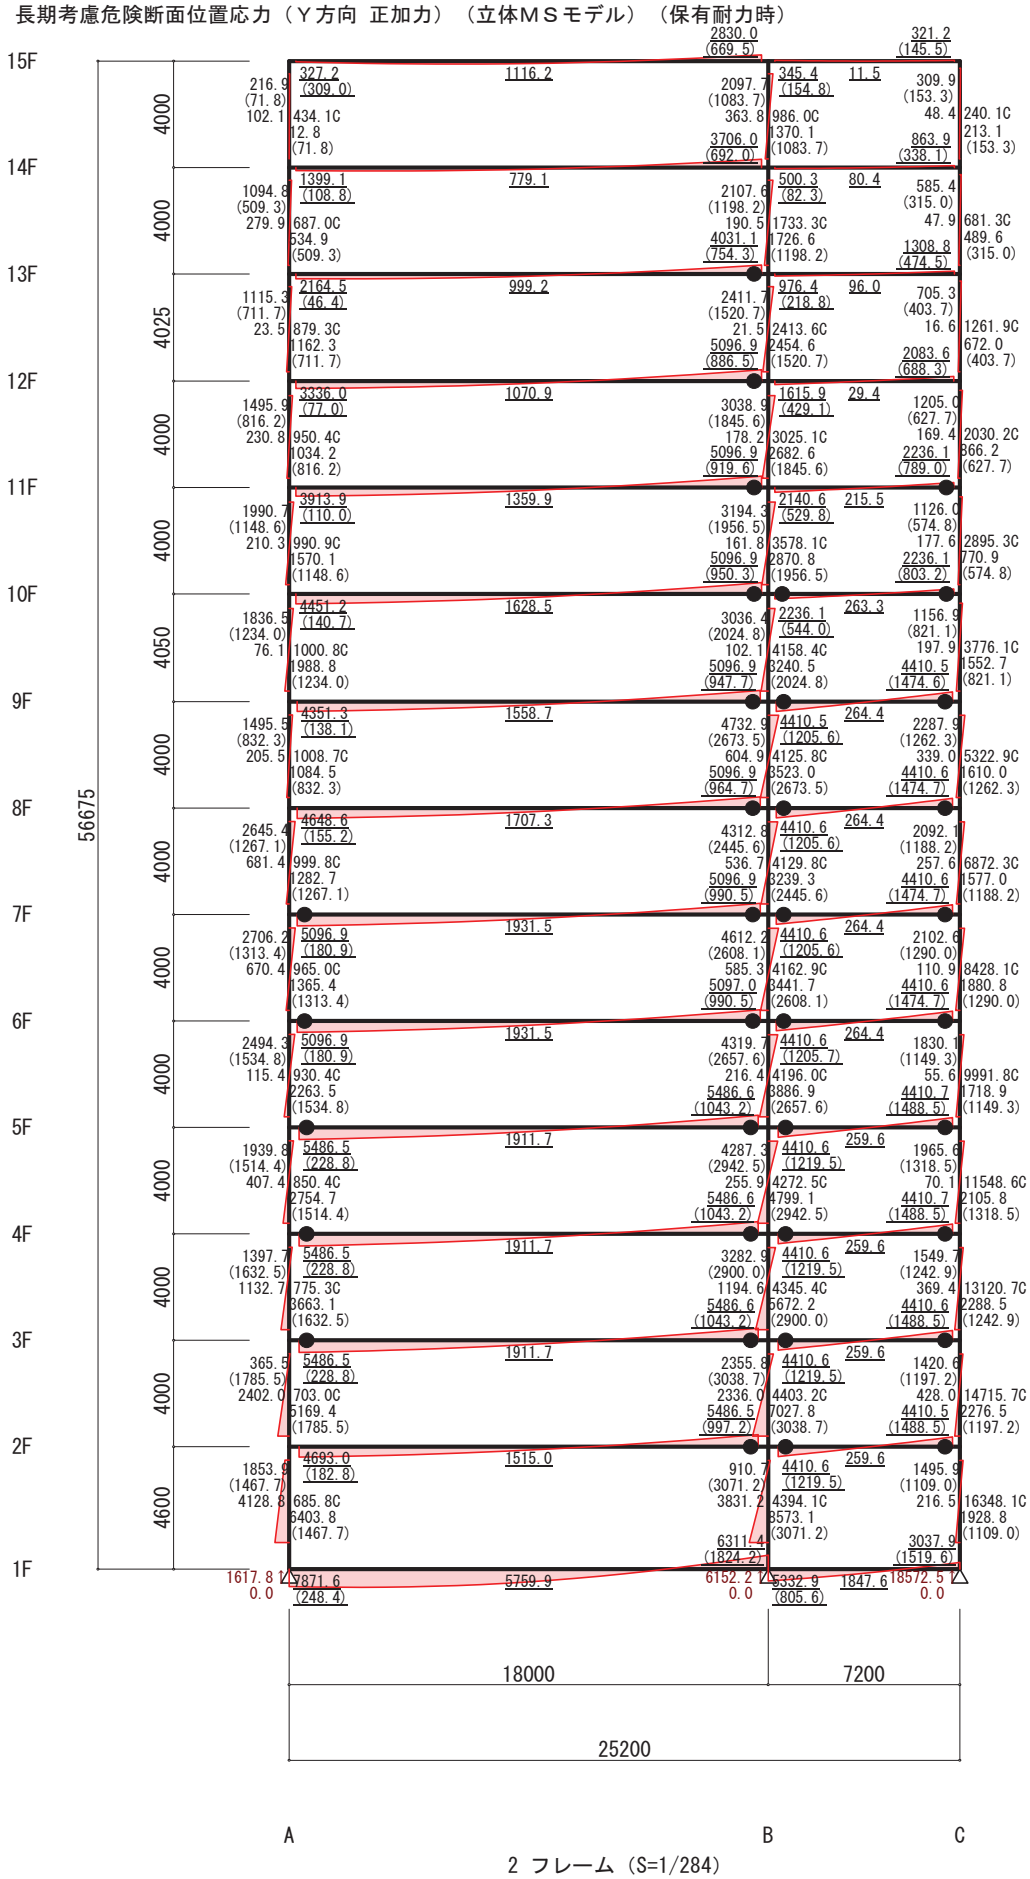


2 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

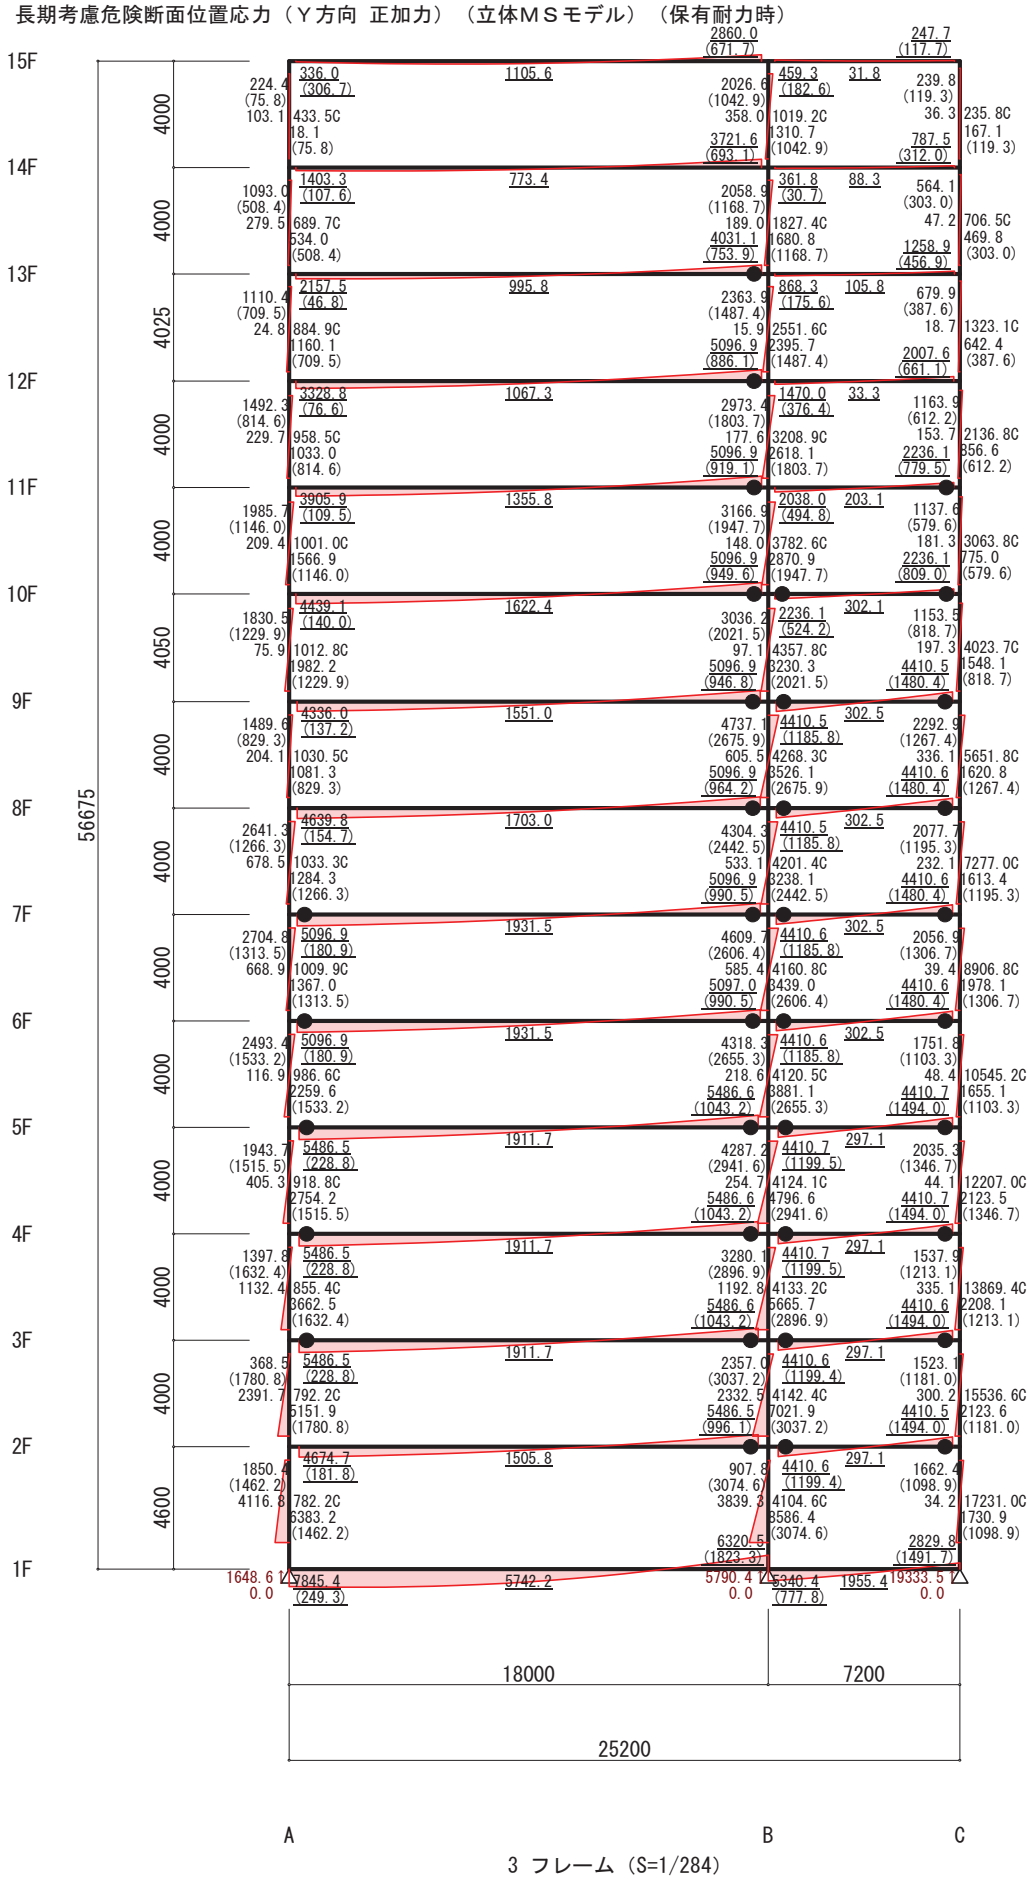


3 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

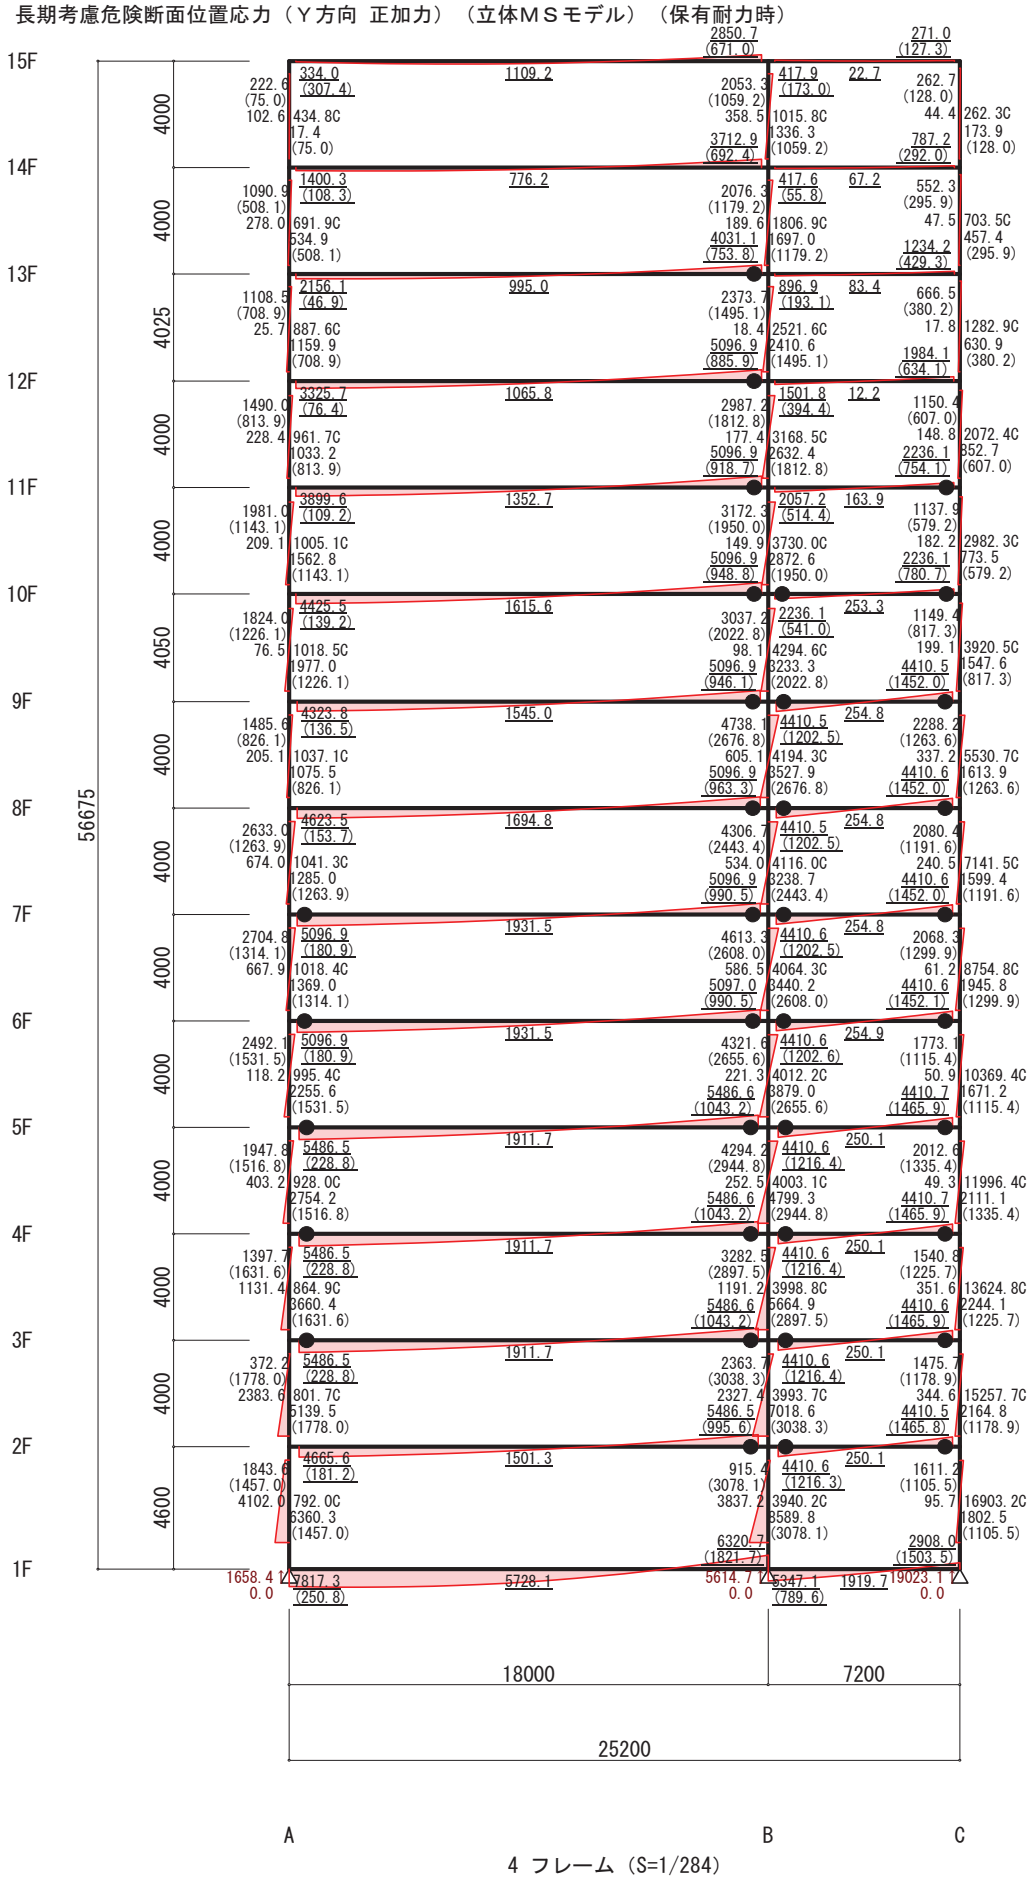


4 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

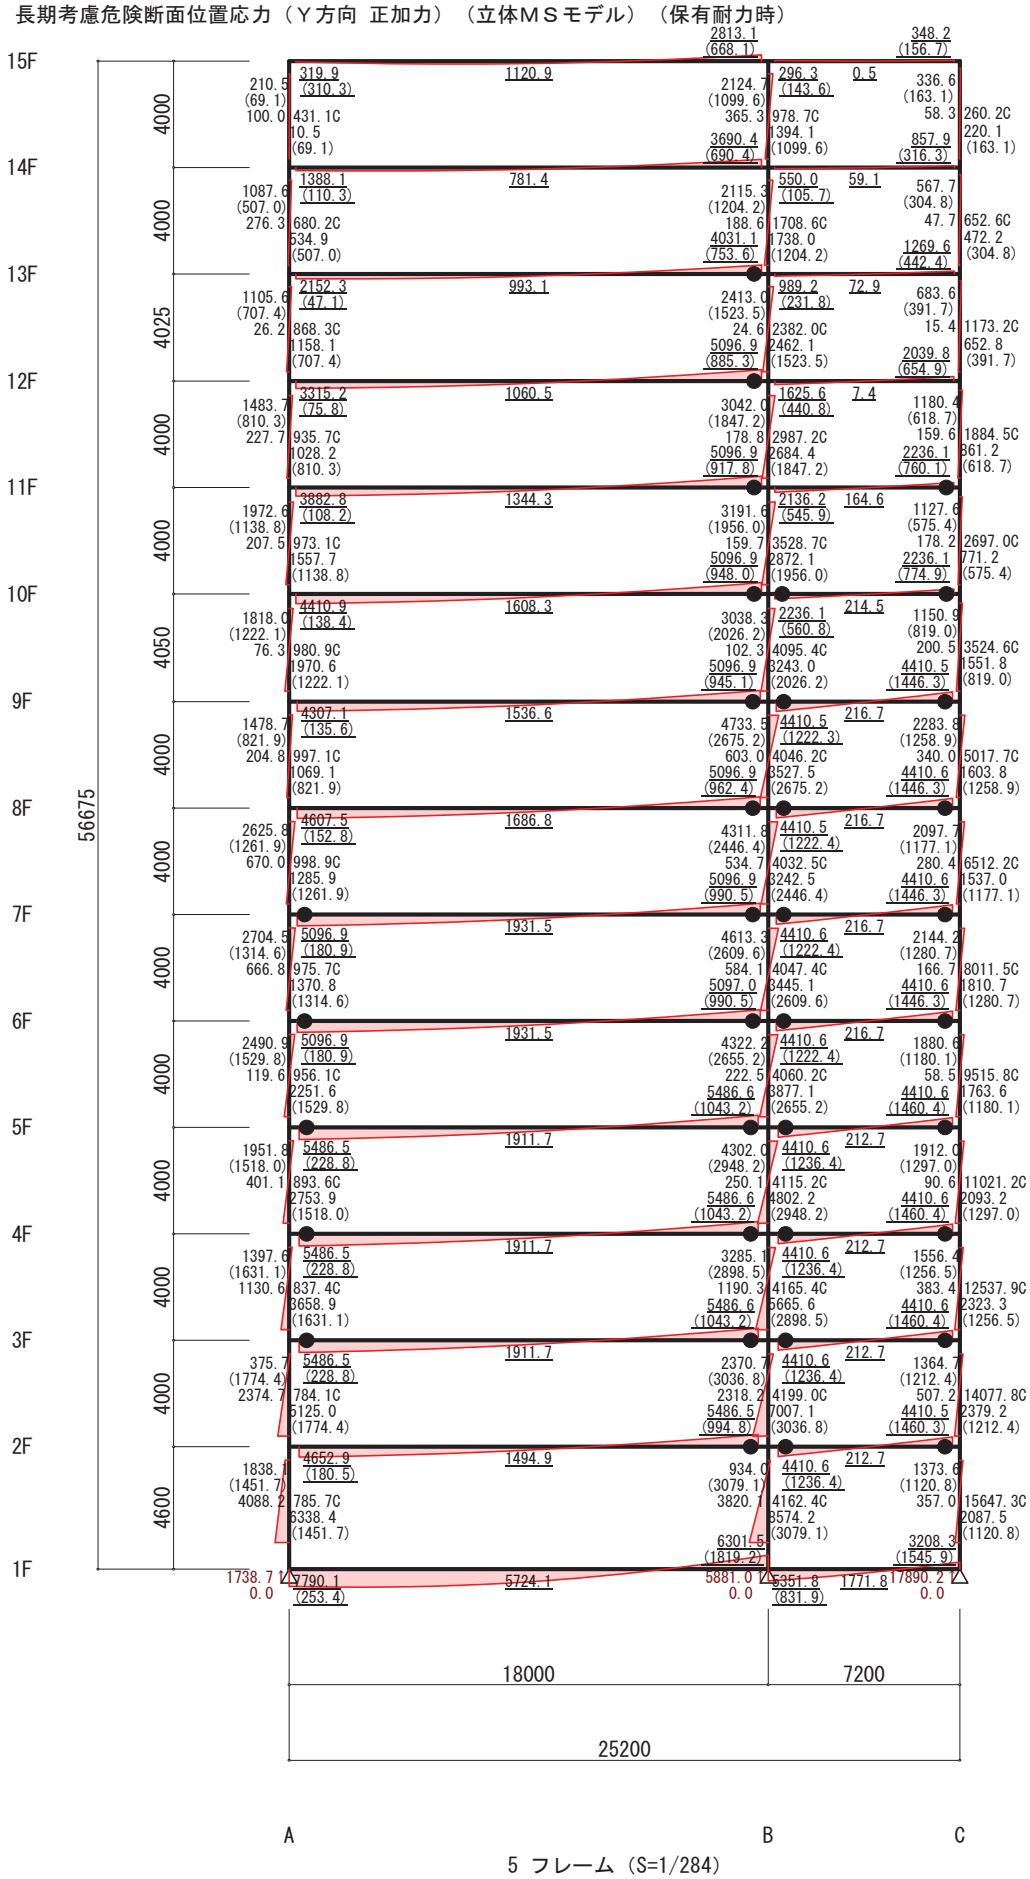


5 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

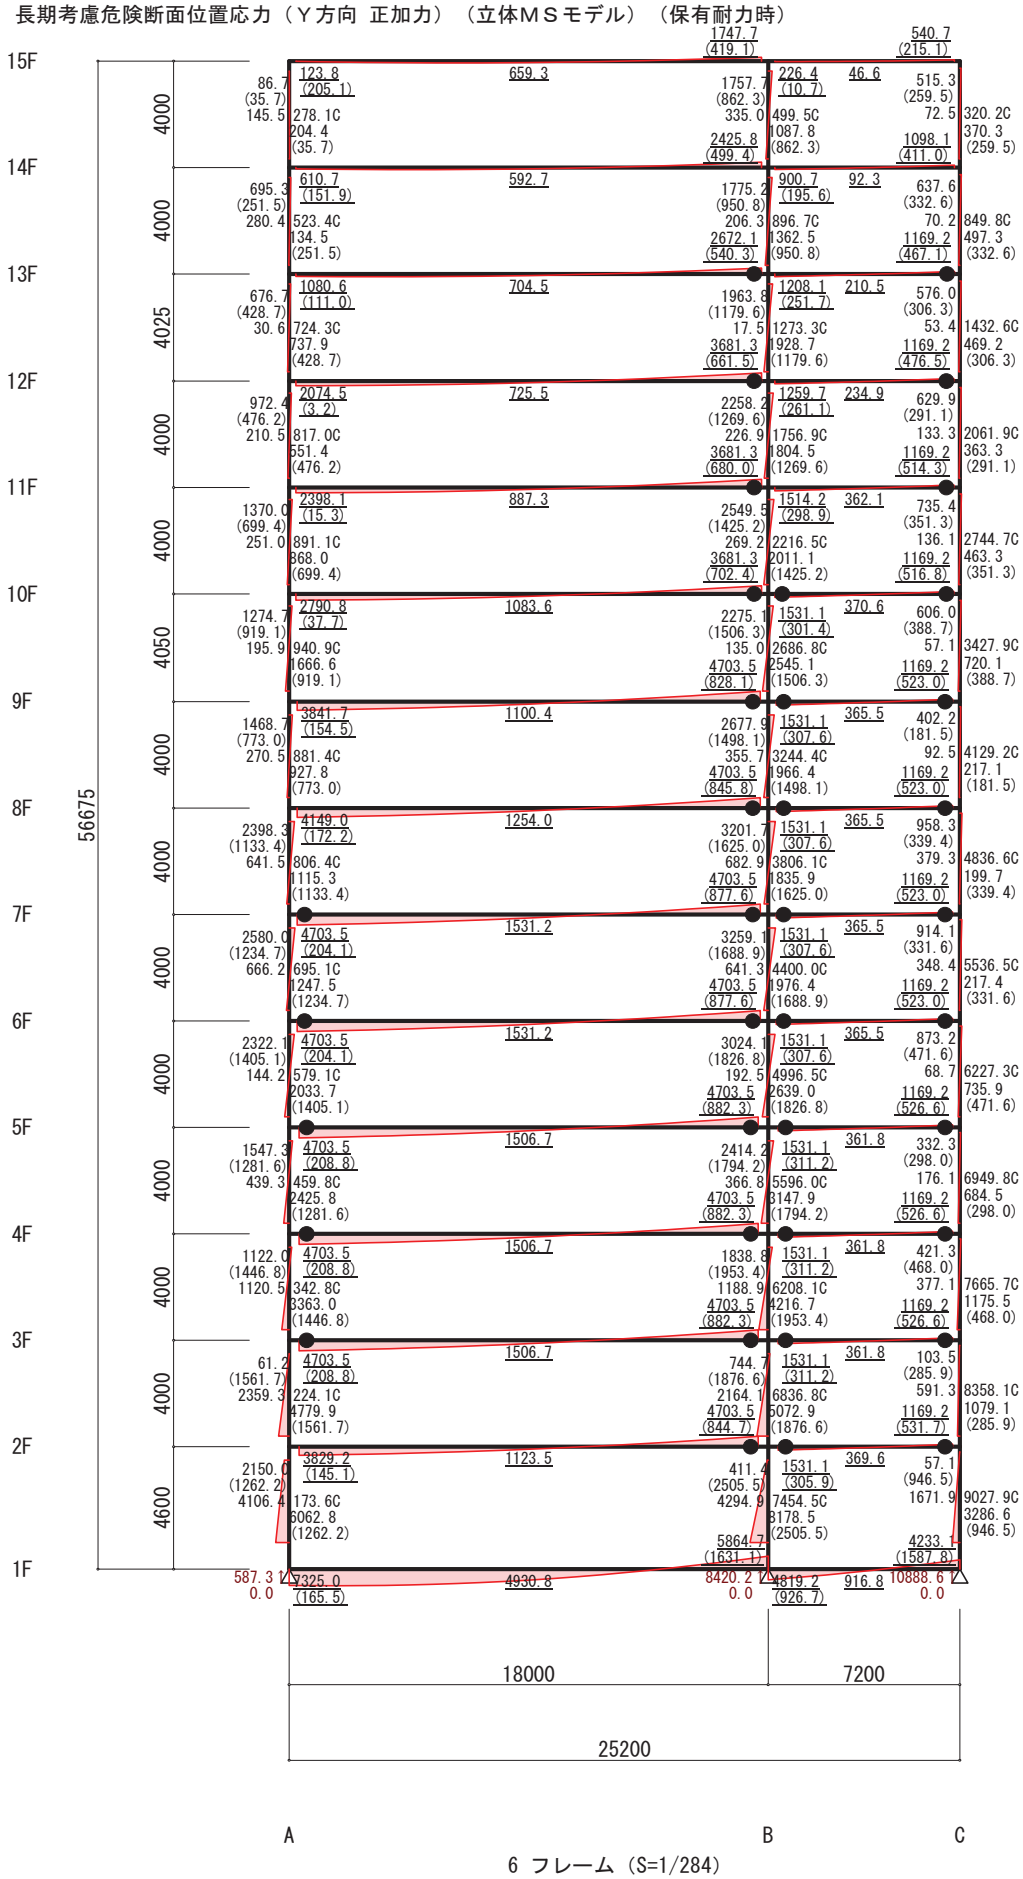


6 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

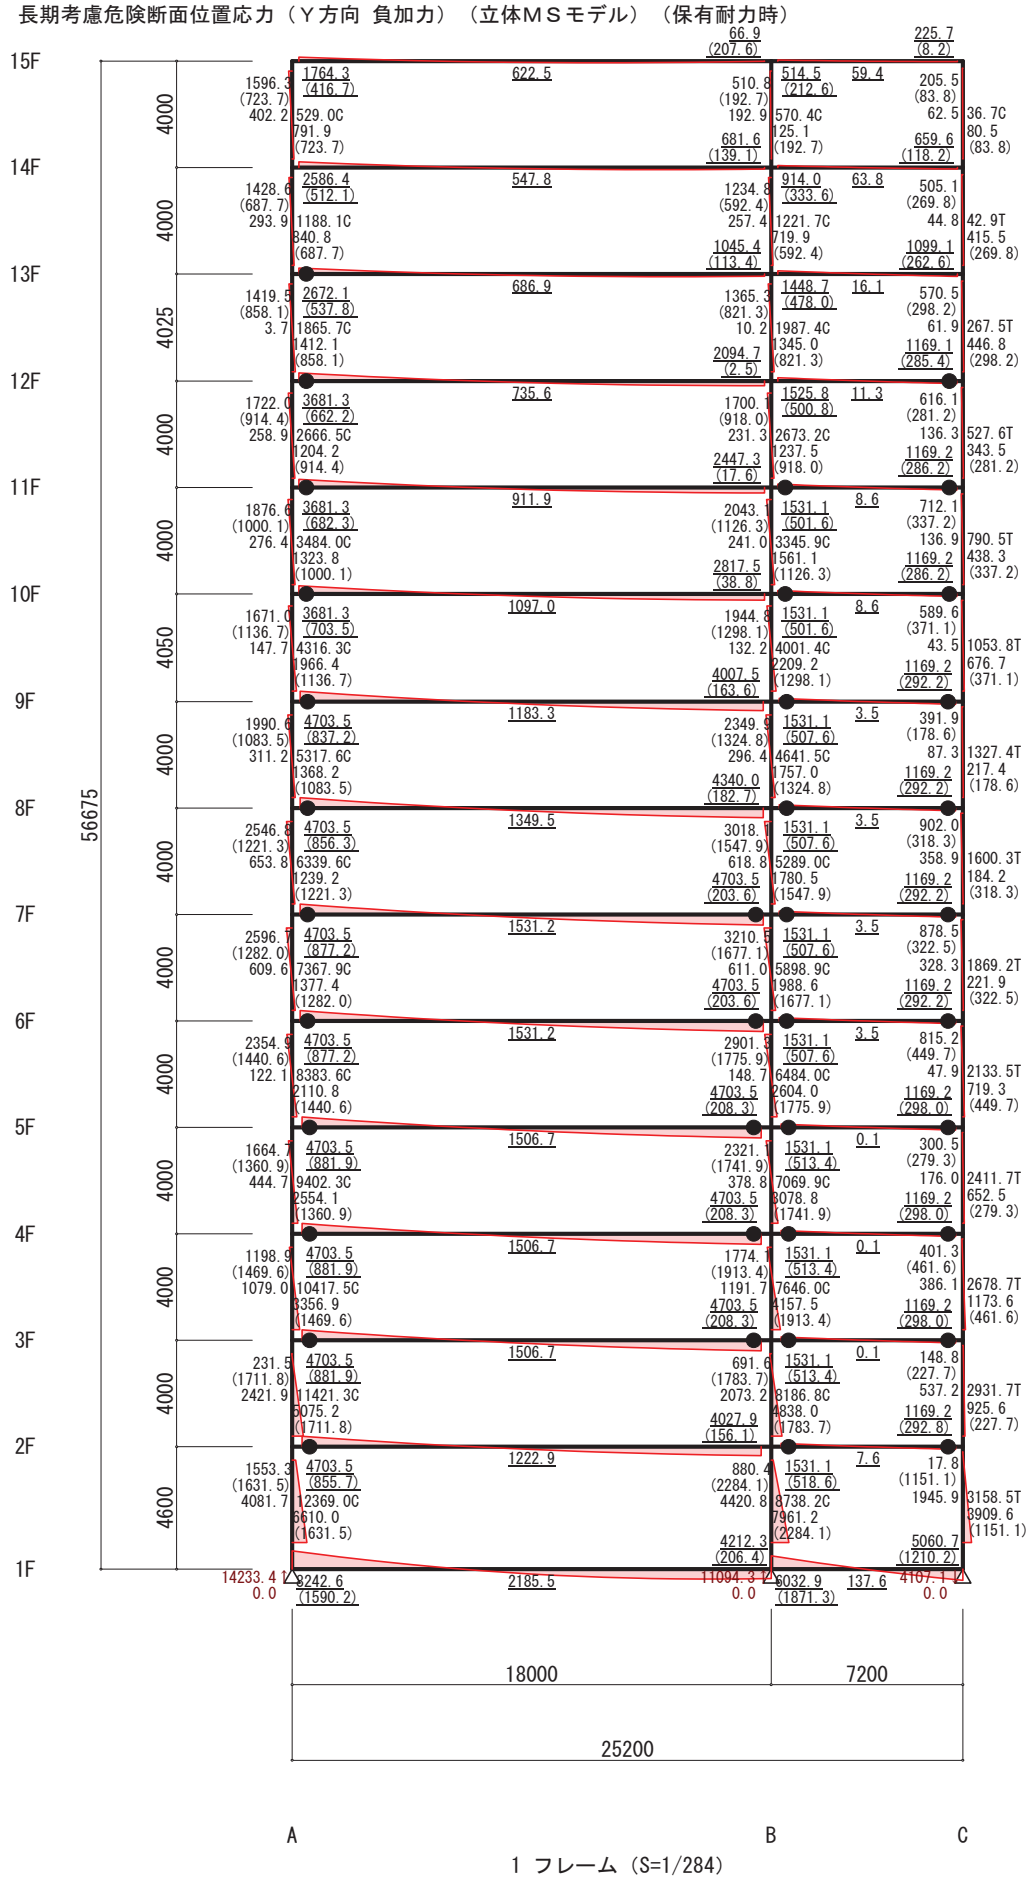


1 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

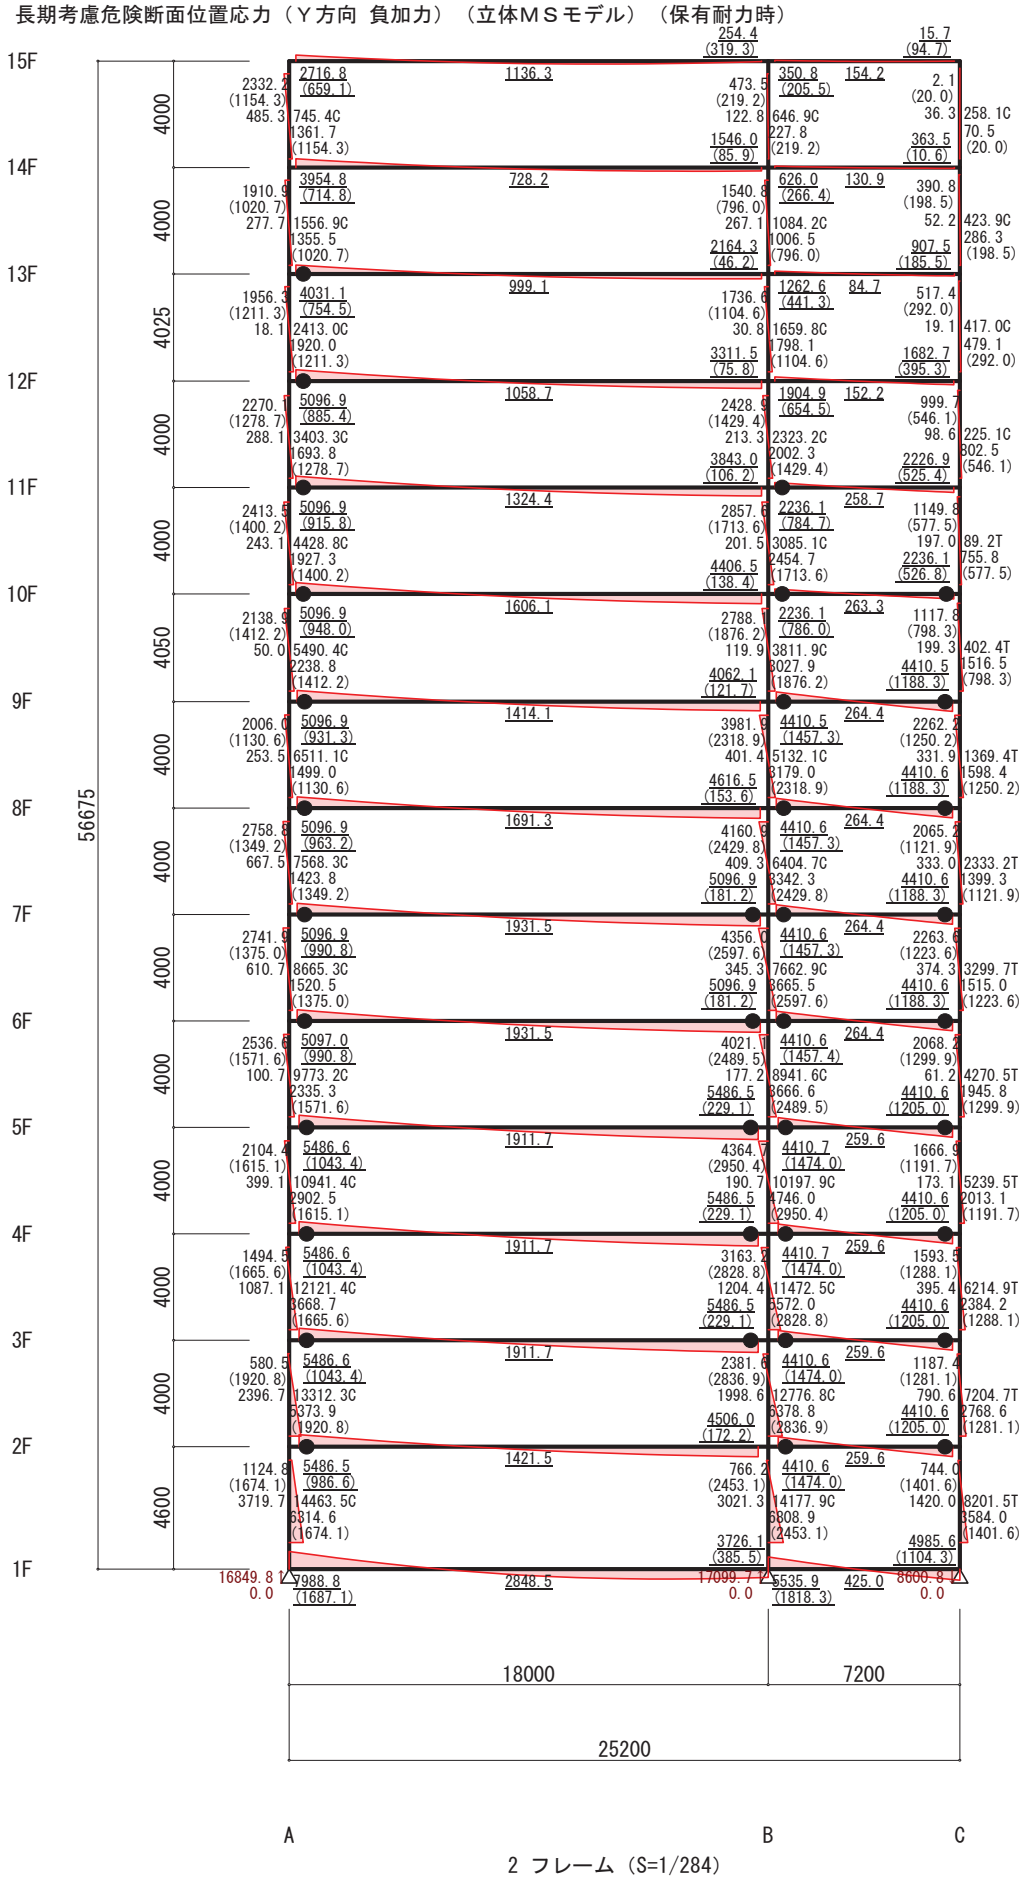


2 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

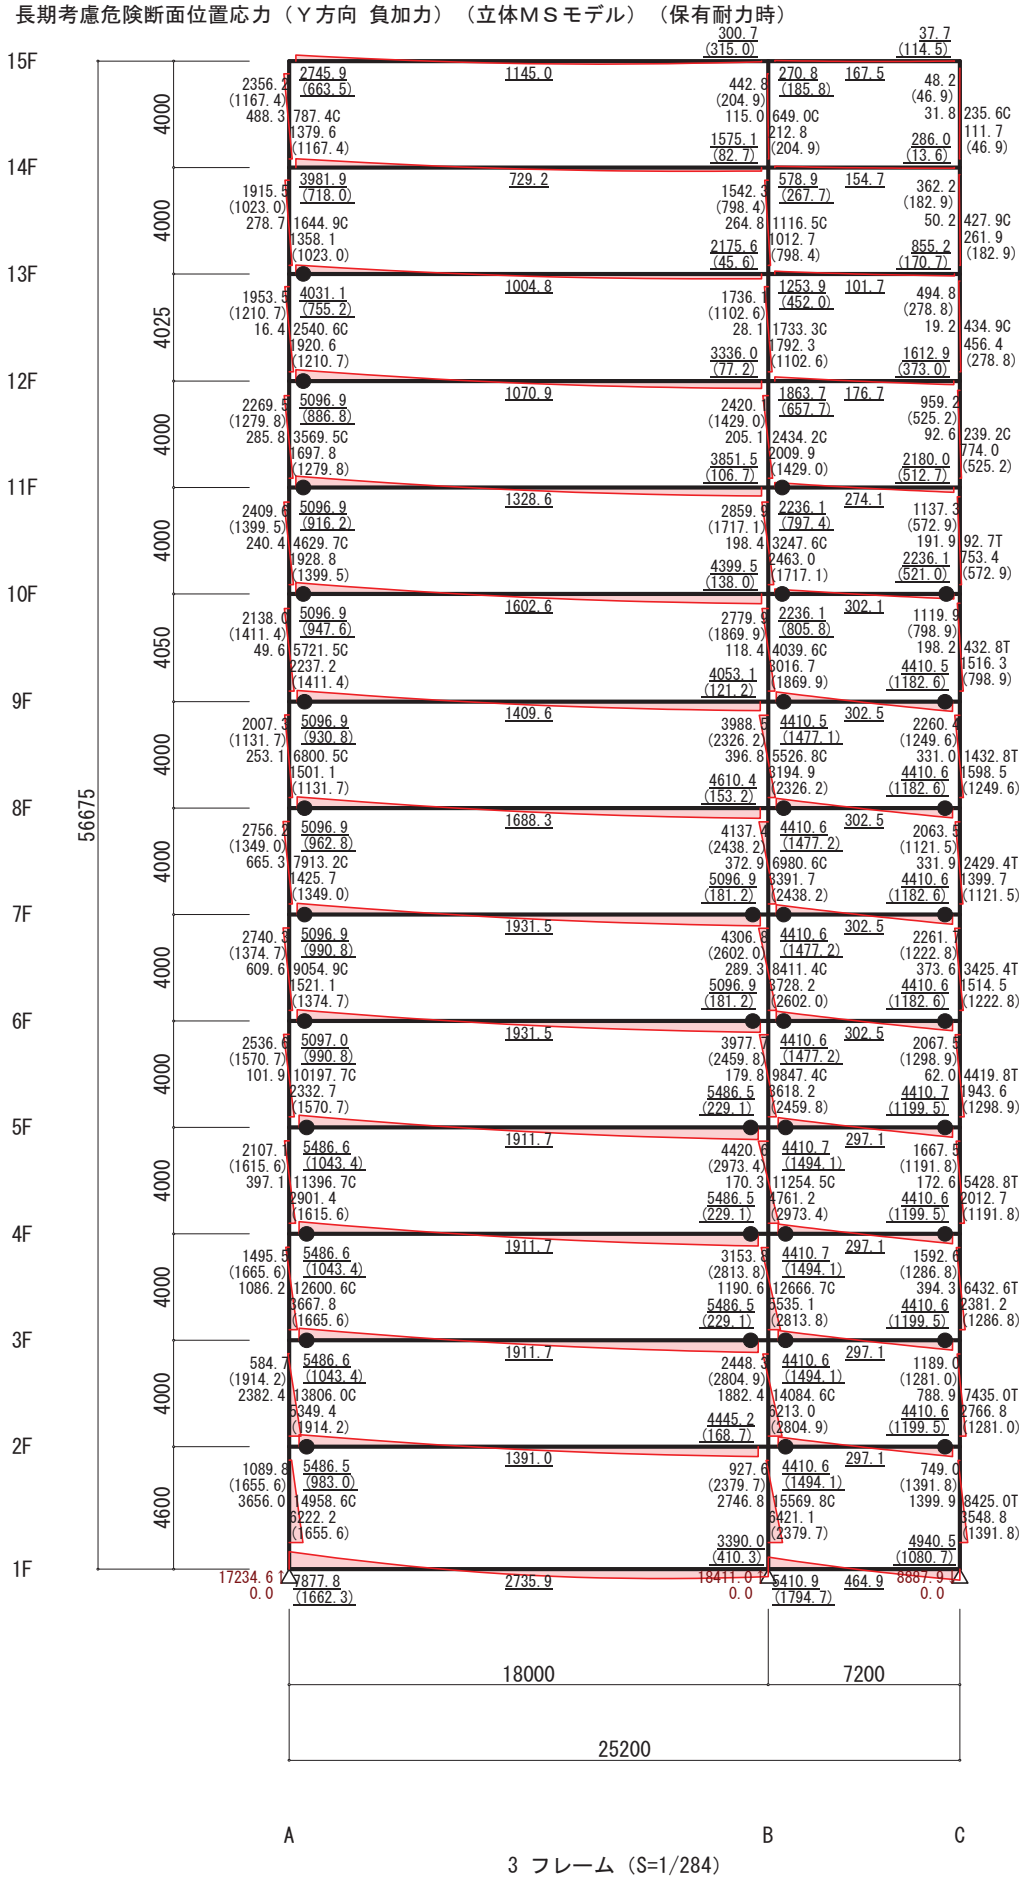


3 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

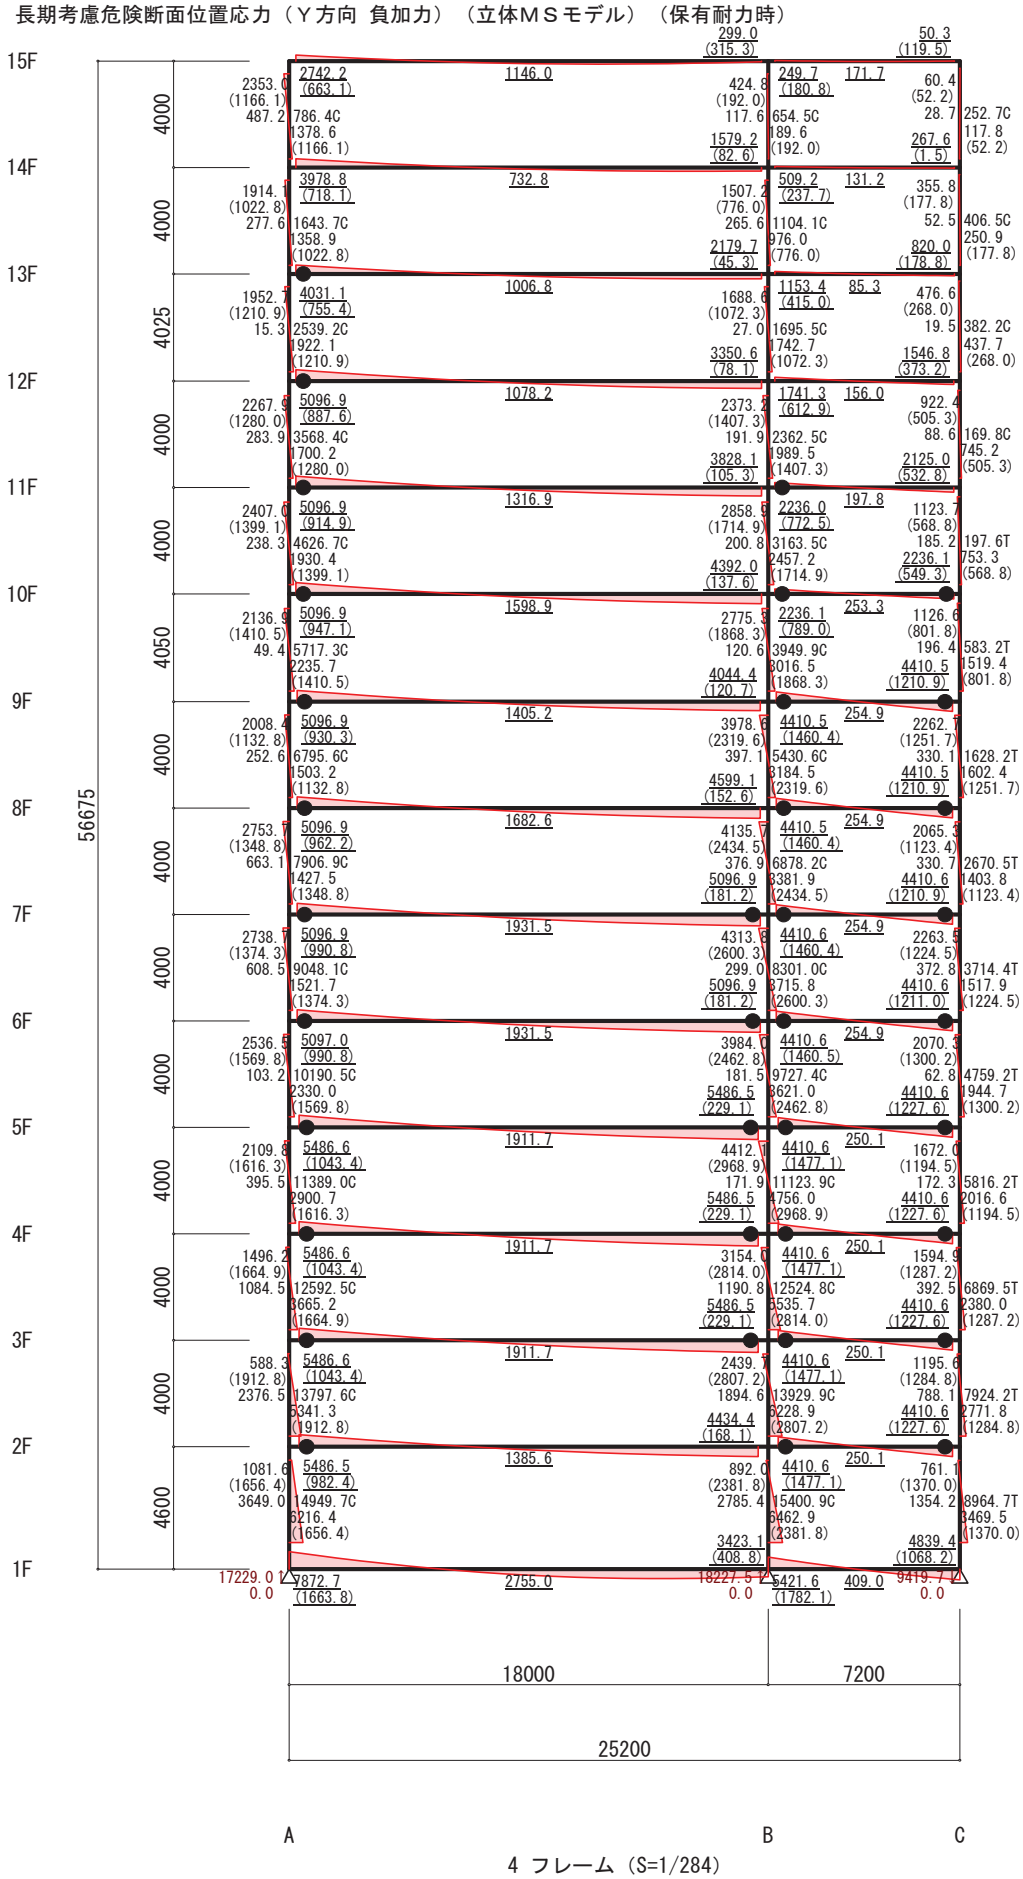


4 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

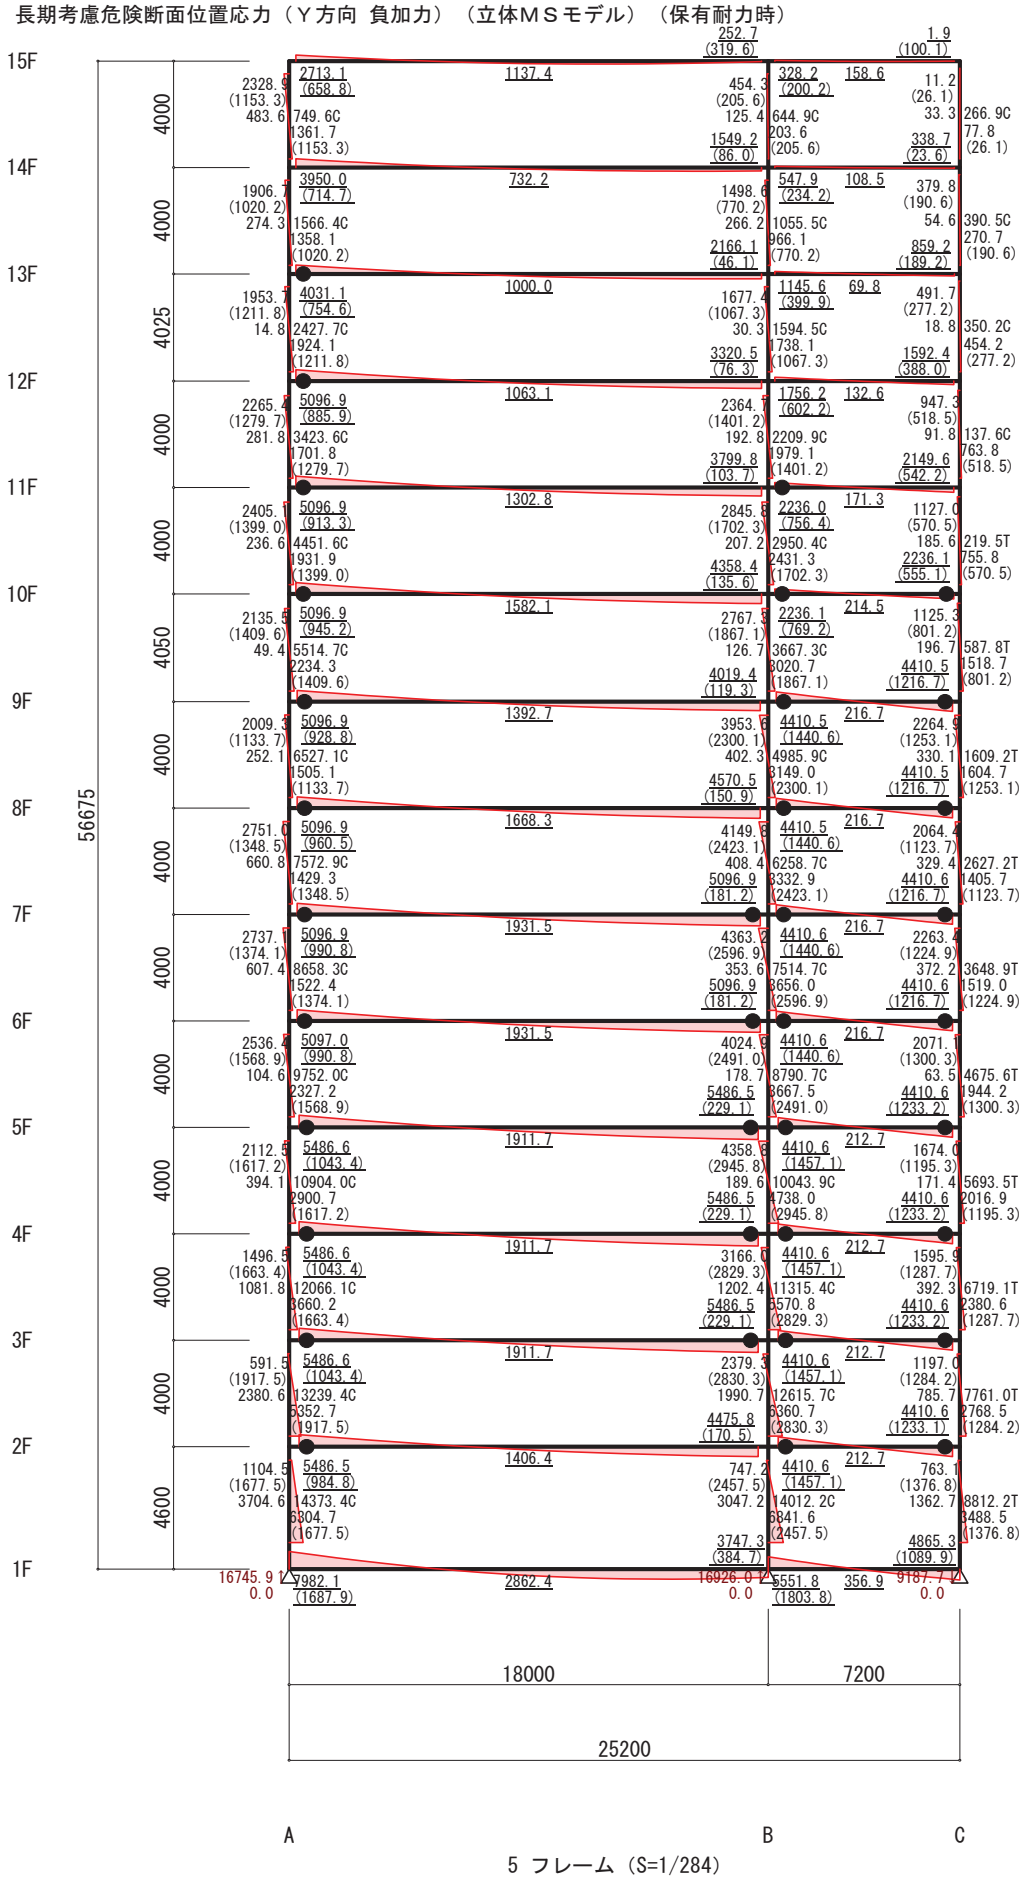


5 フレーム（S=1/284）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

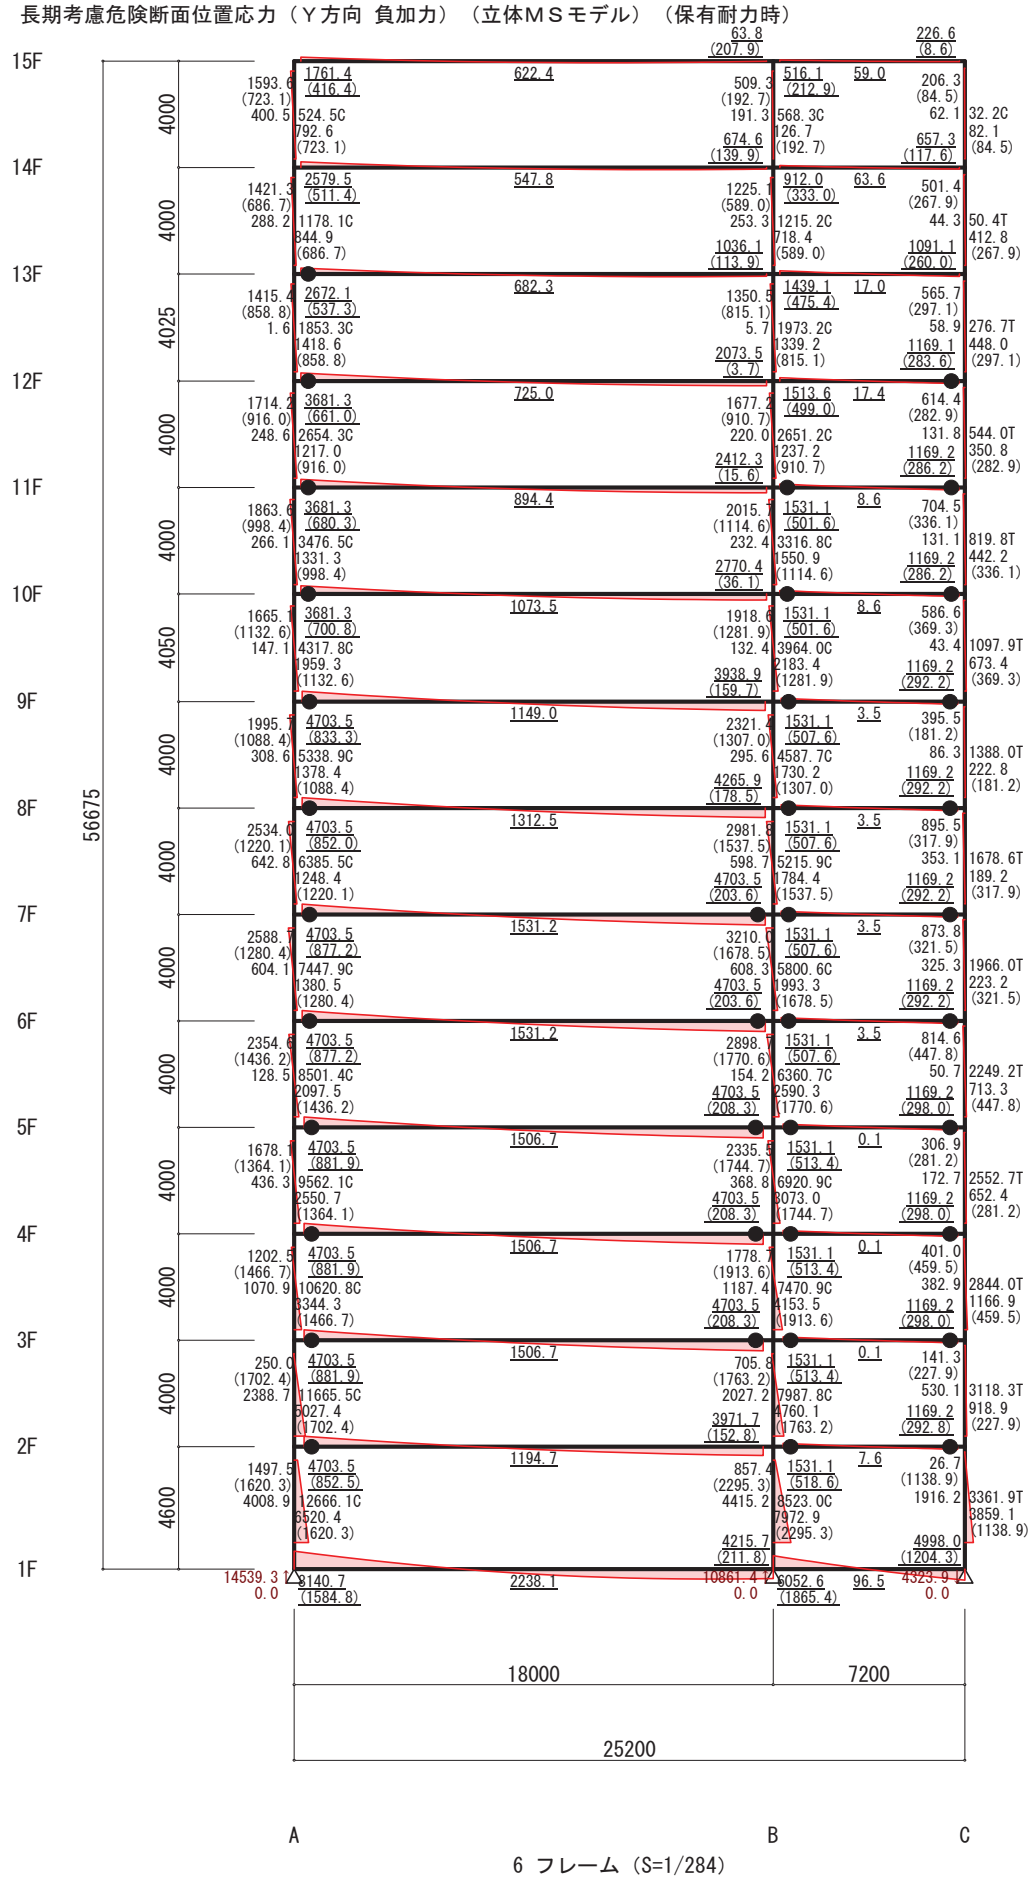

6 フレーム（S=1/284）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

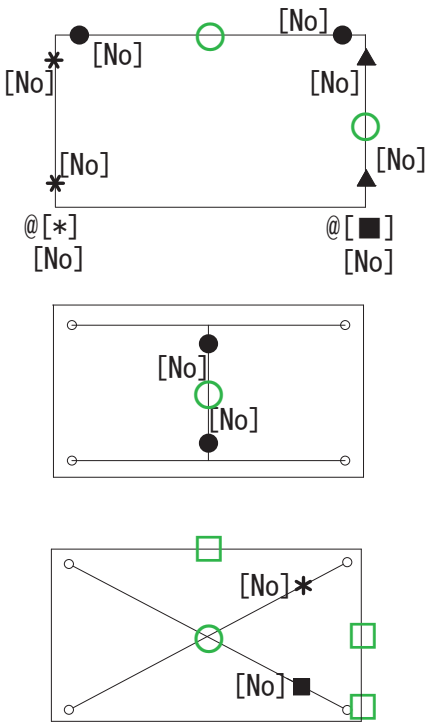


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊

○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

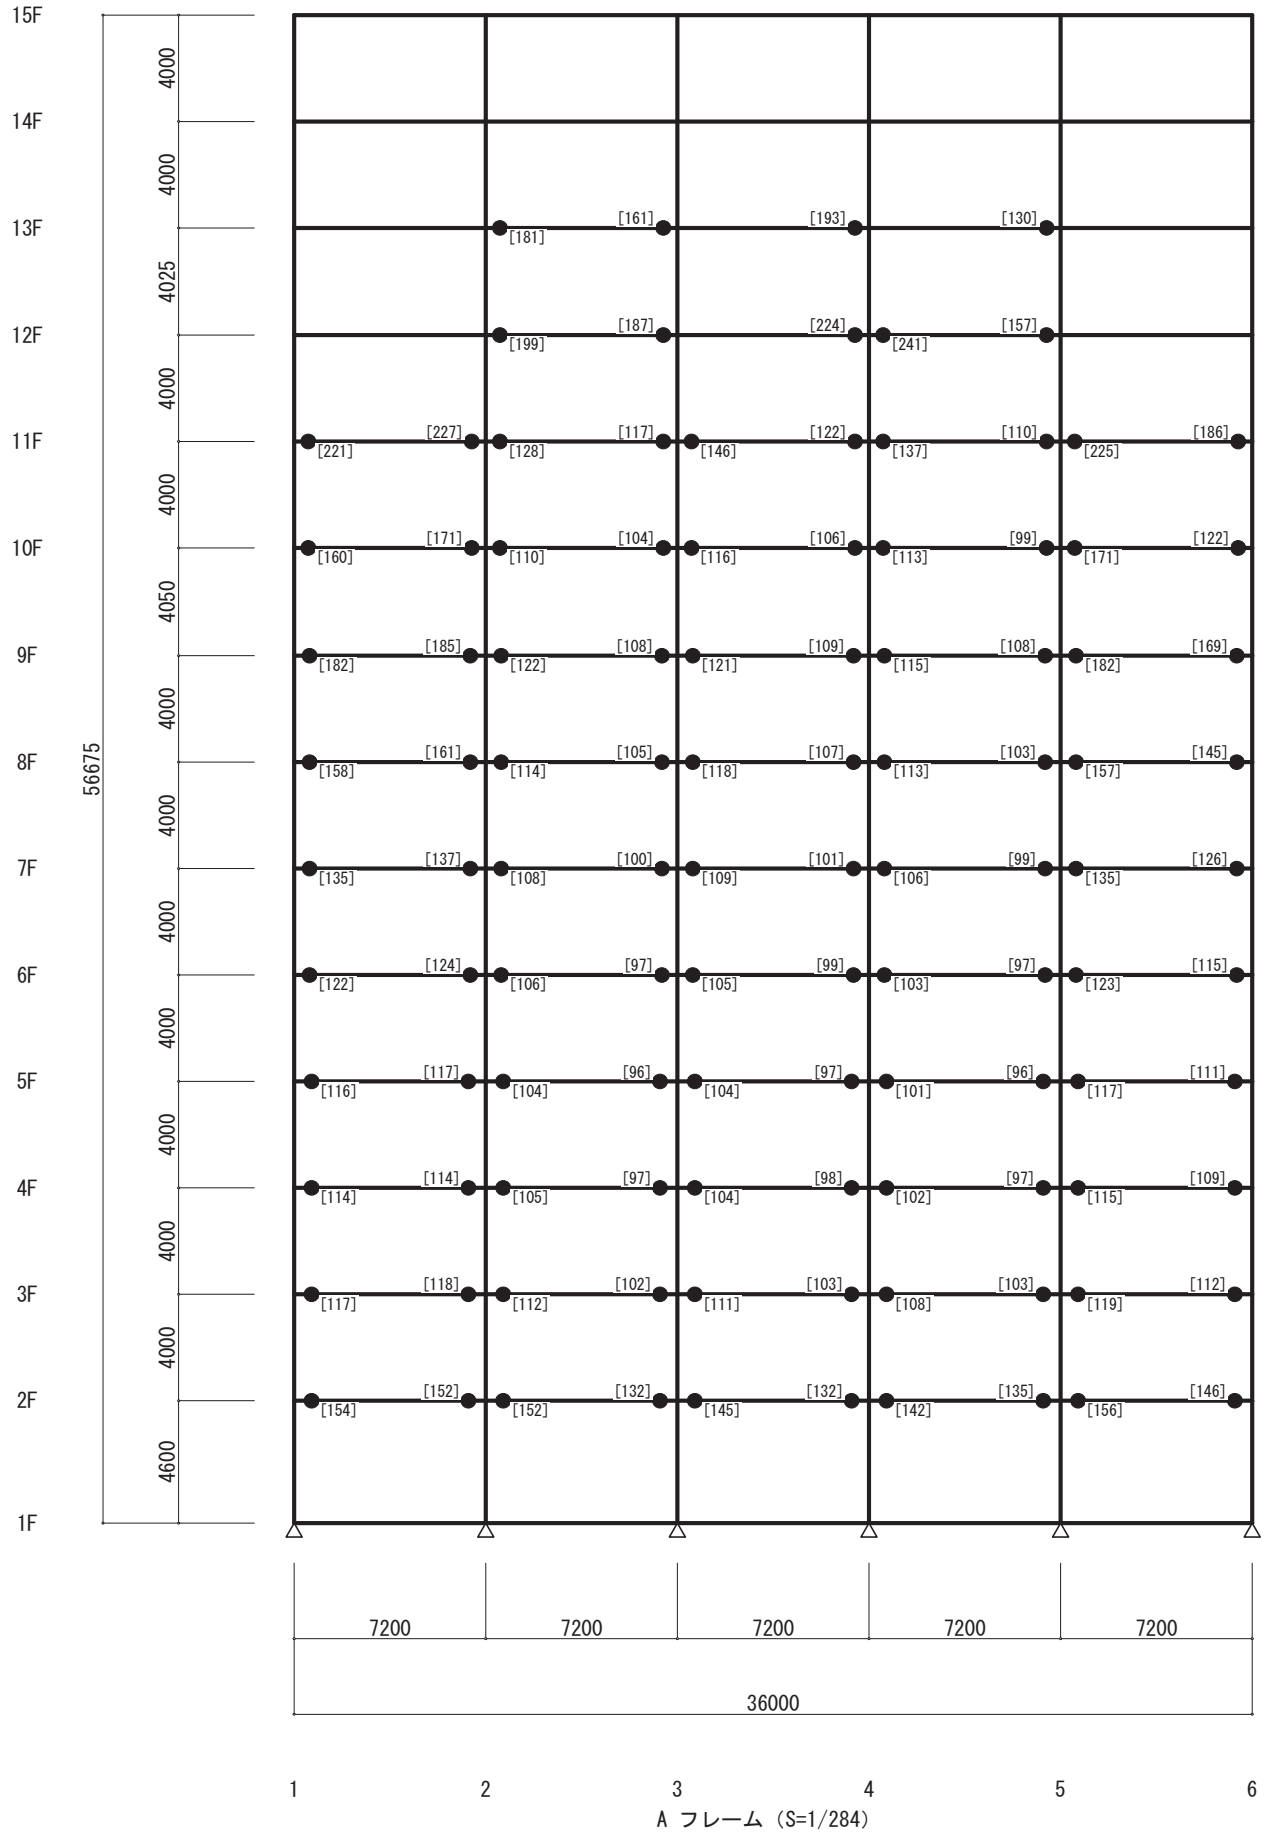


ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

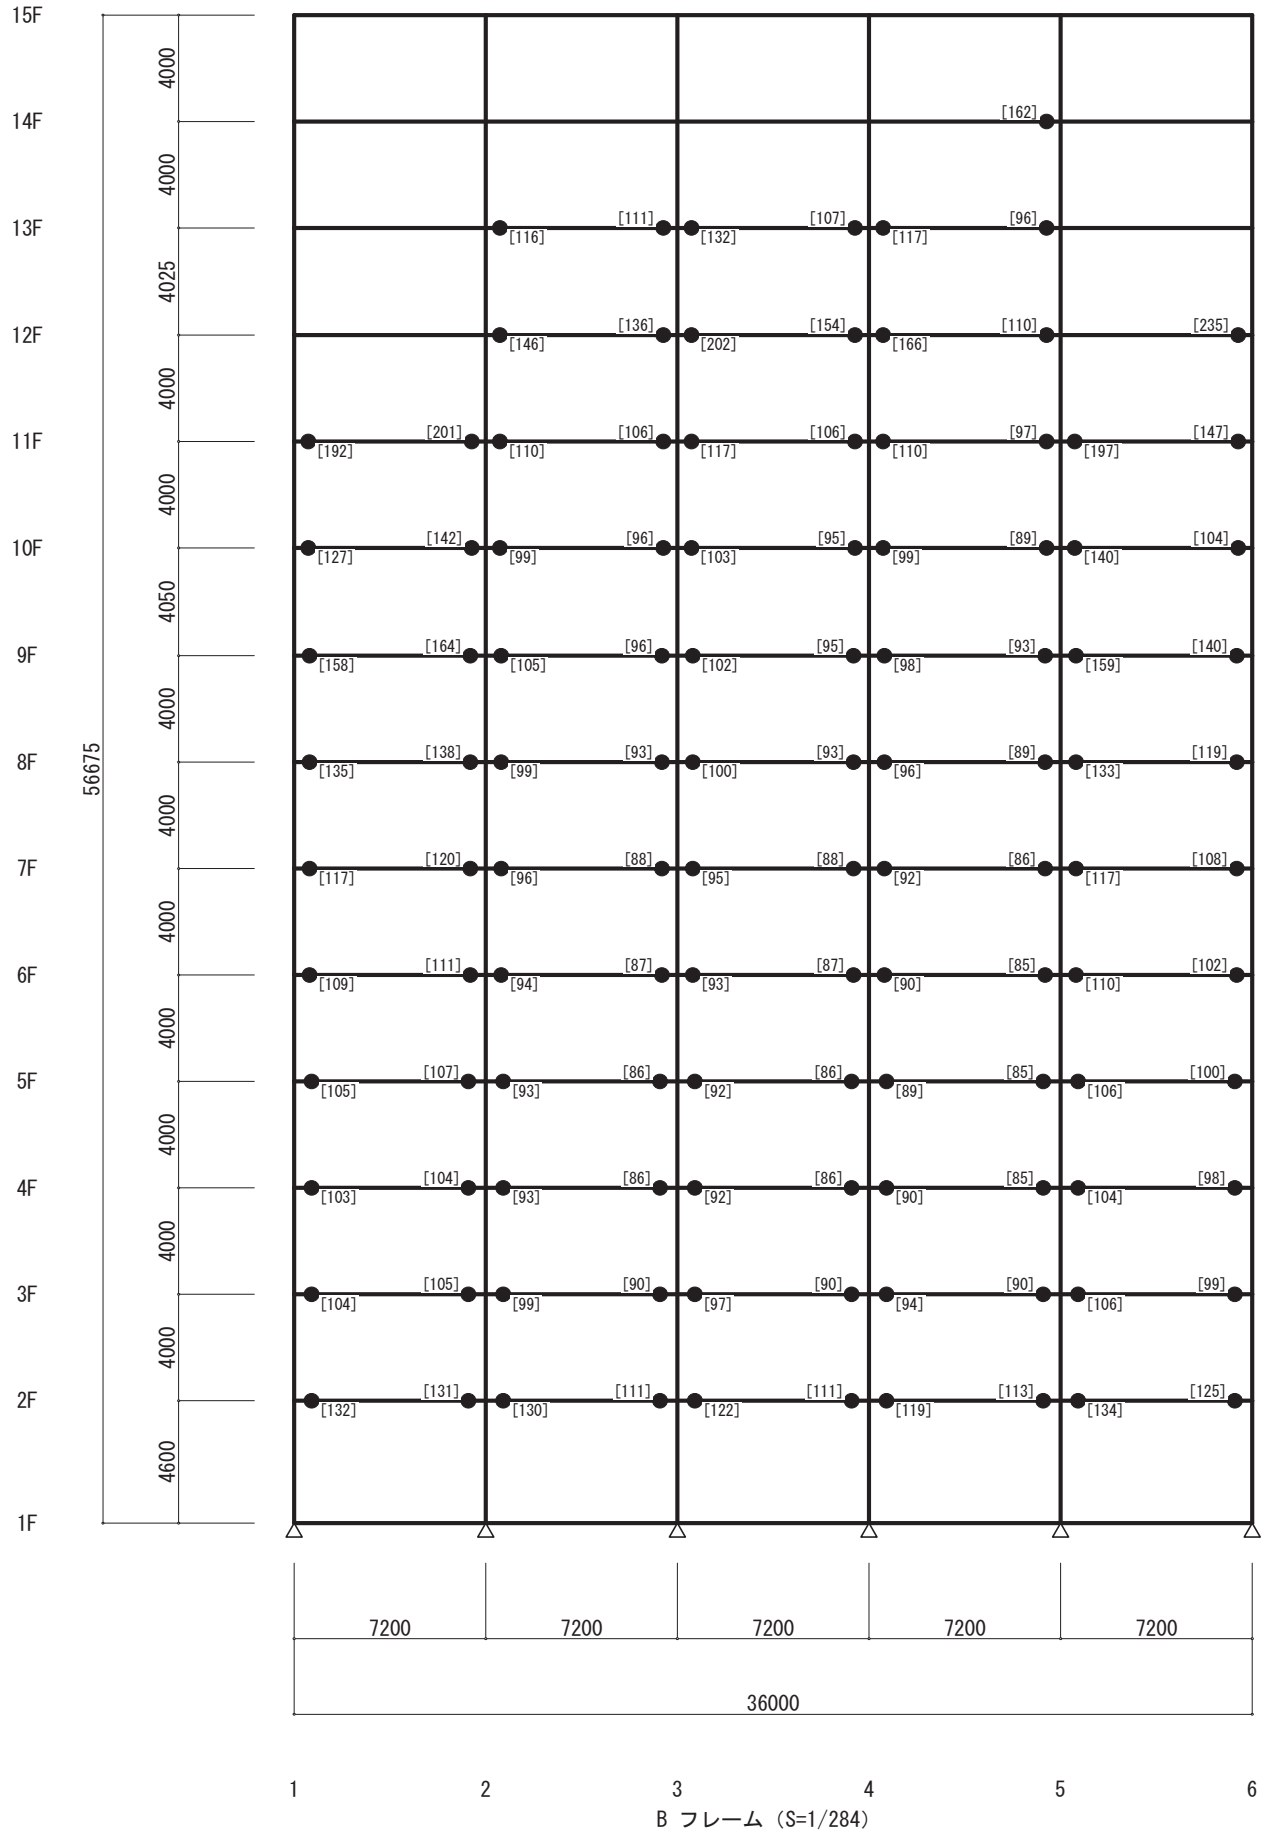


B フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

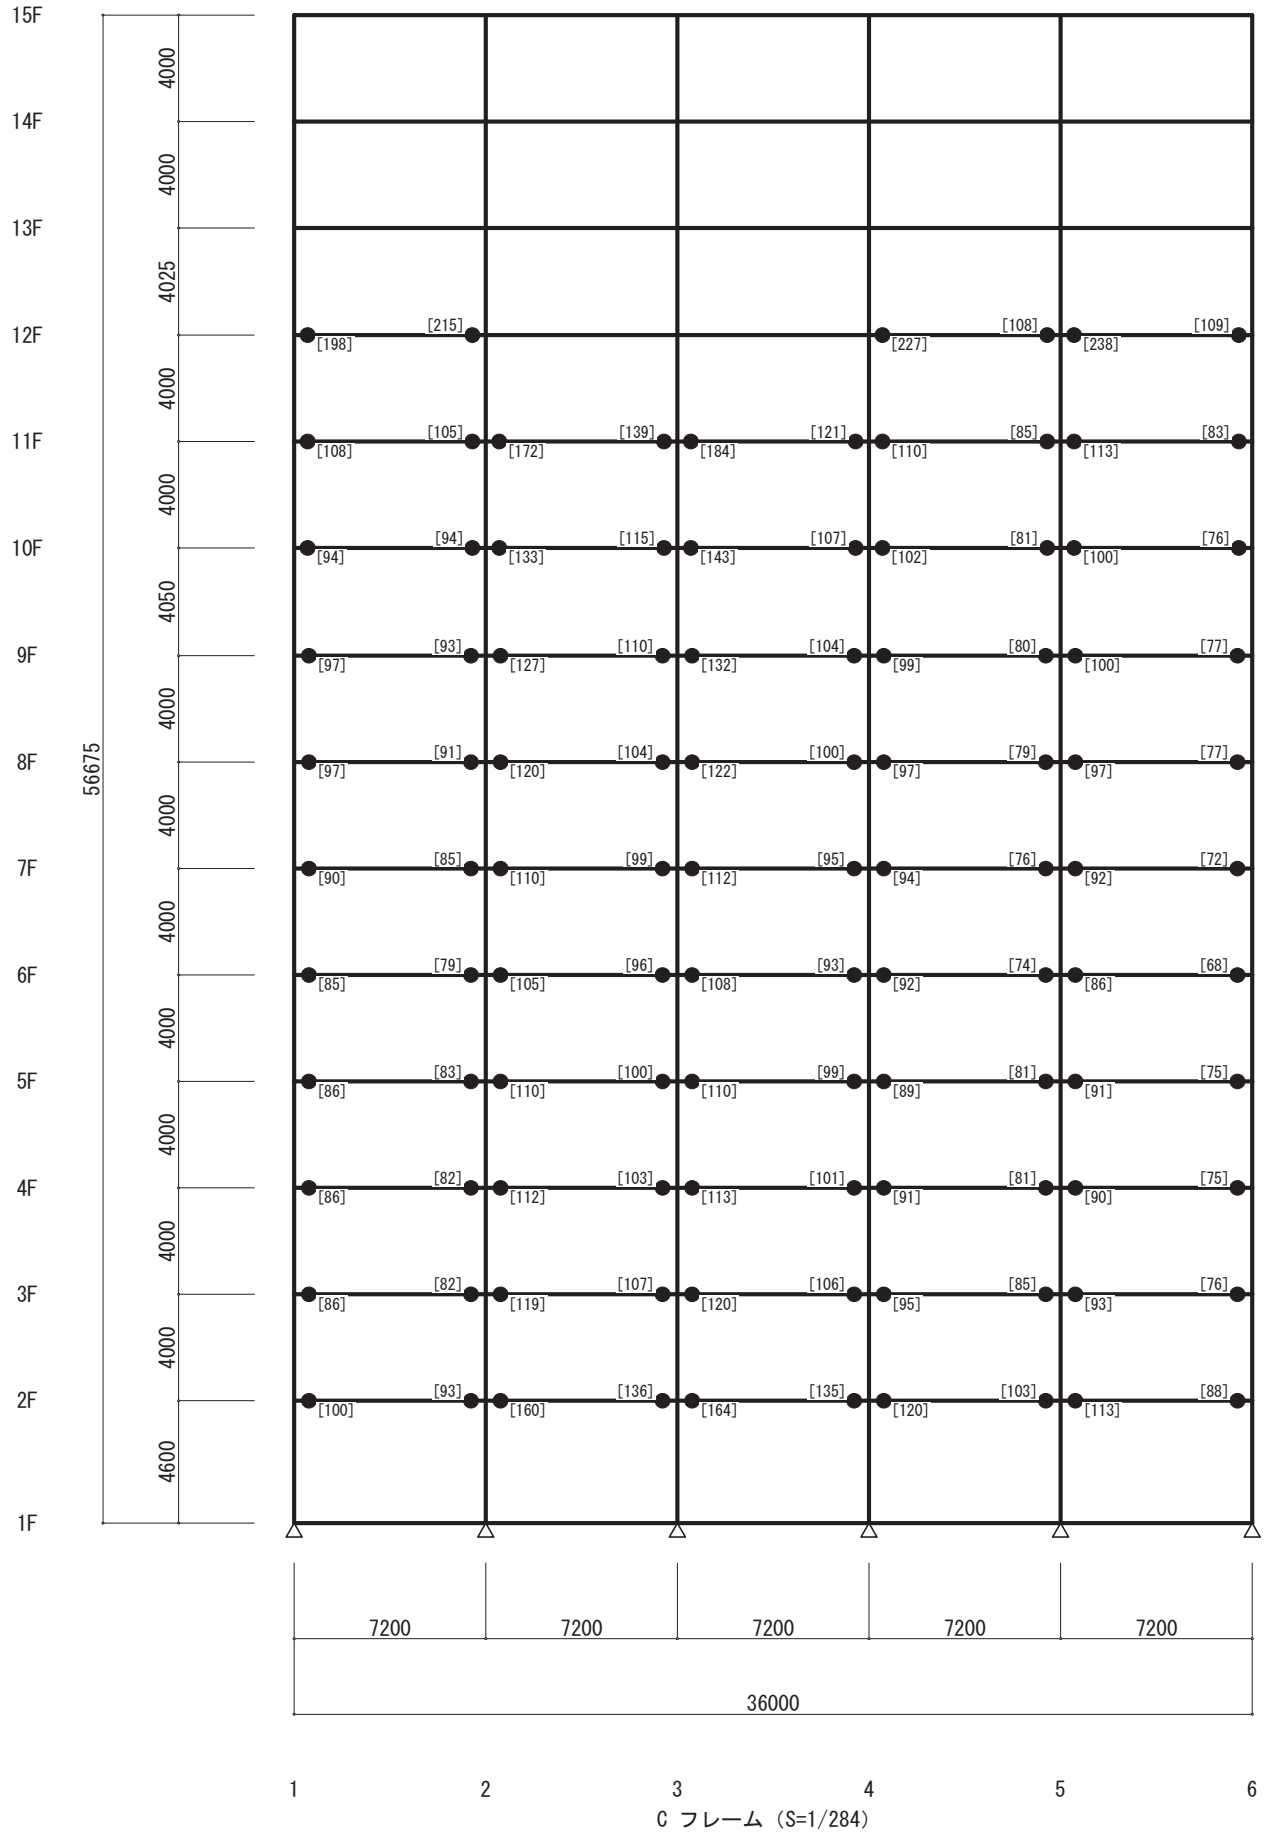


ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

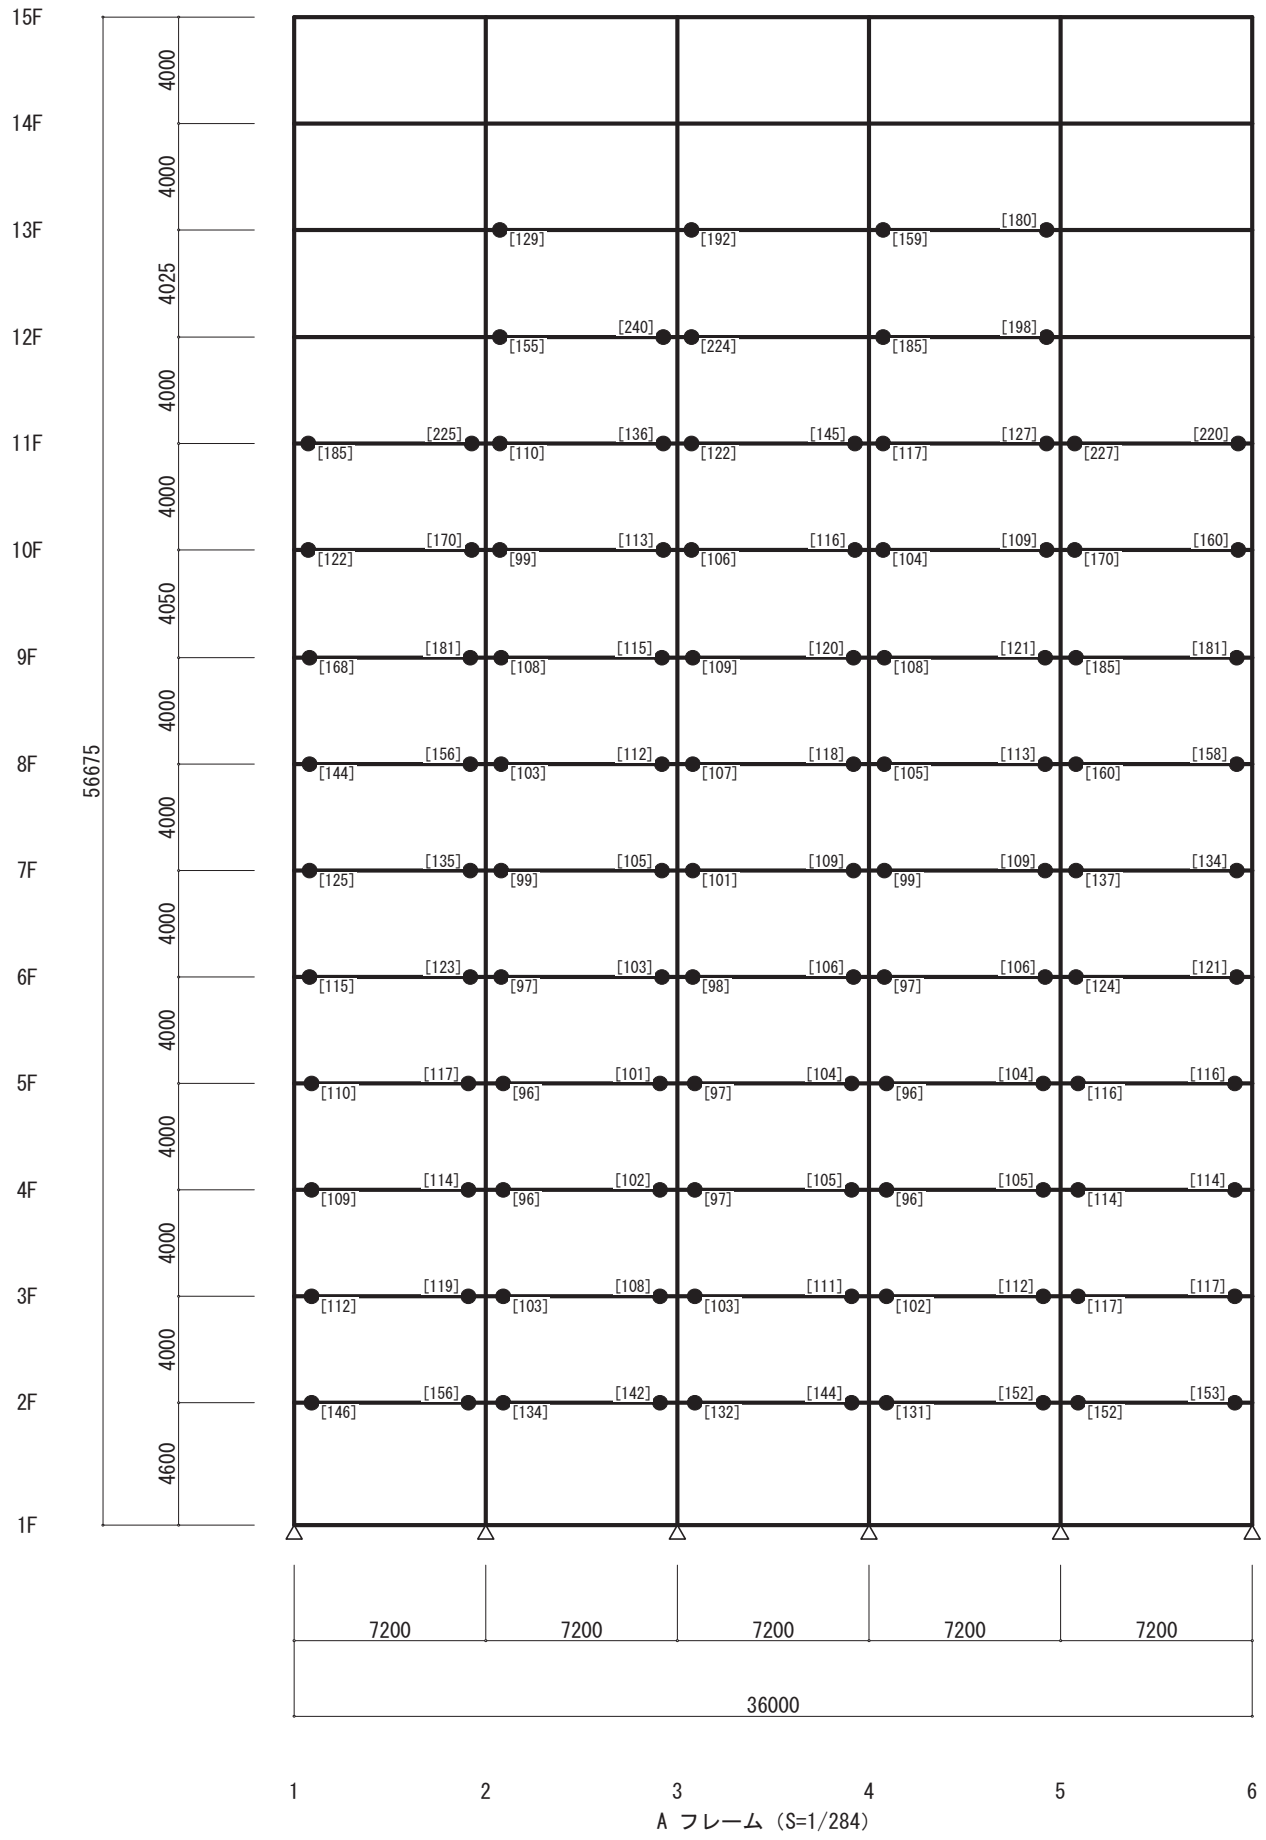


A フレーム（S=1/284）


ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

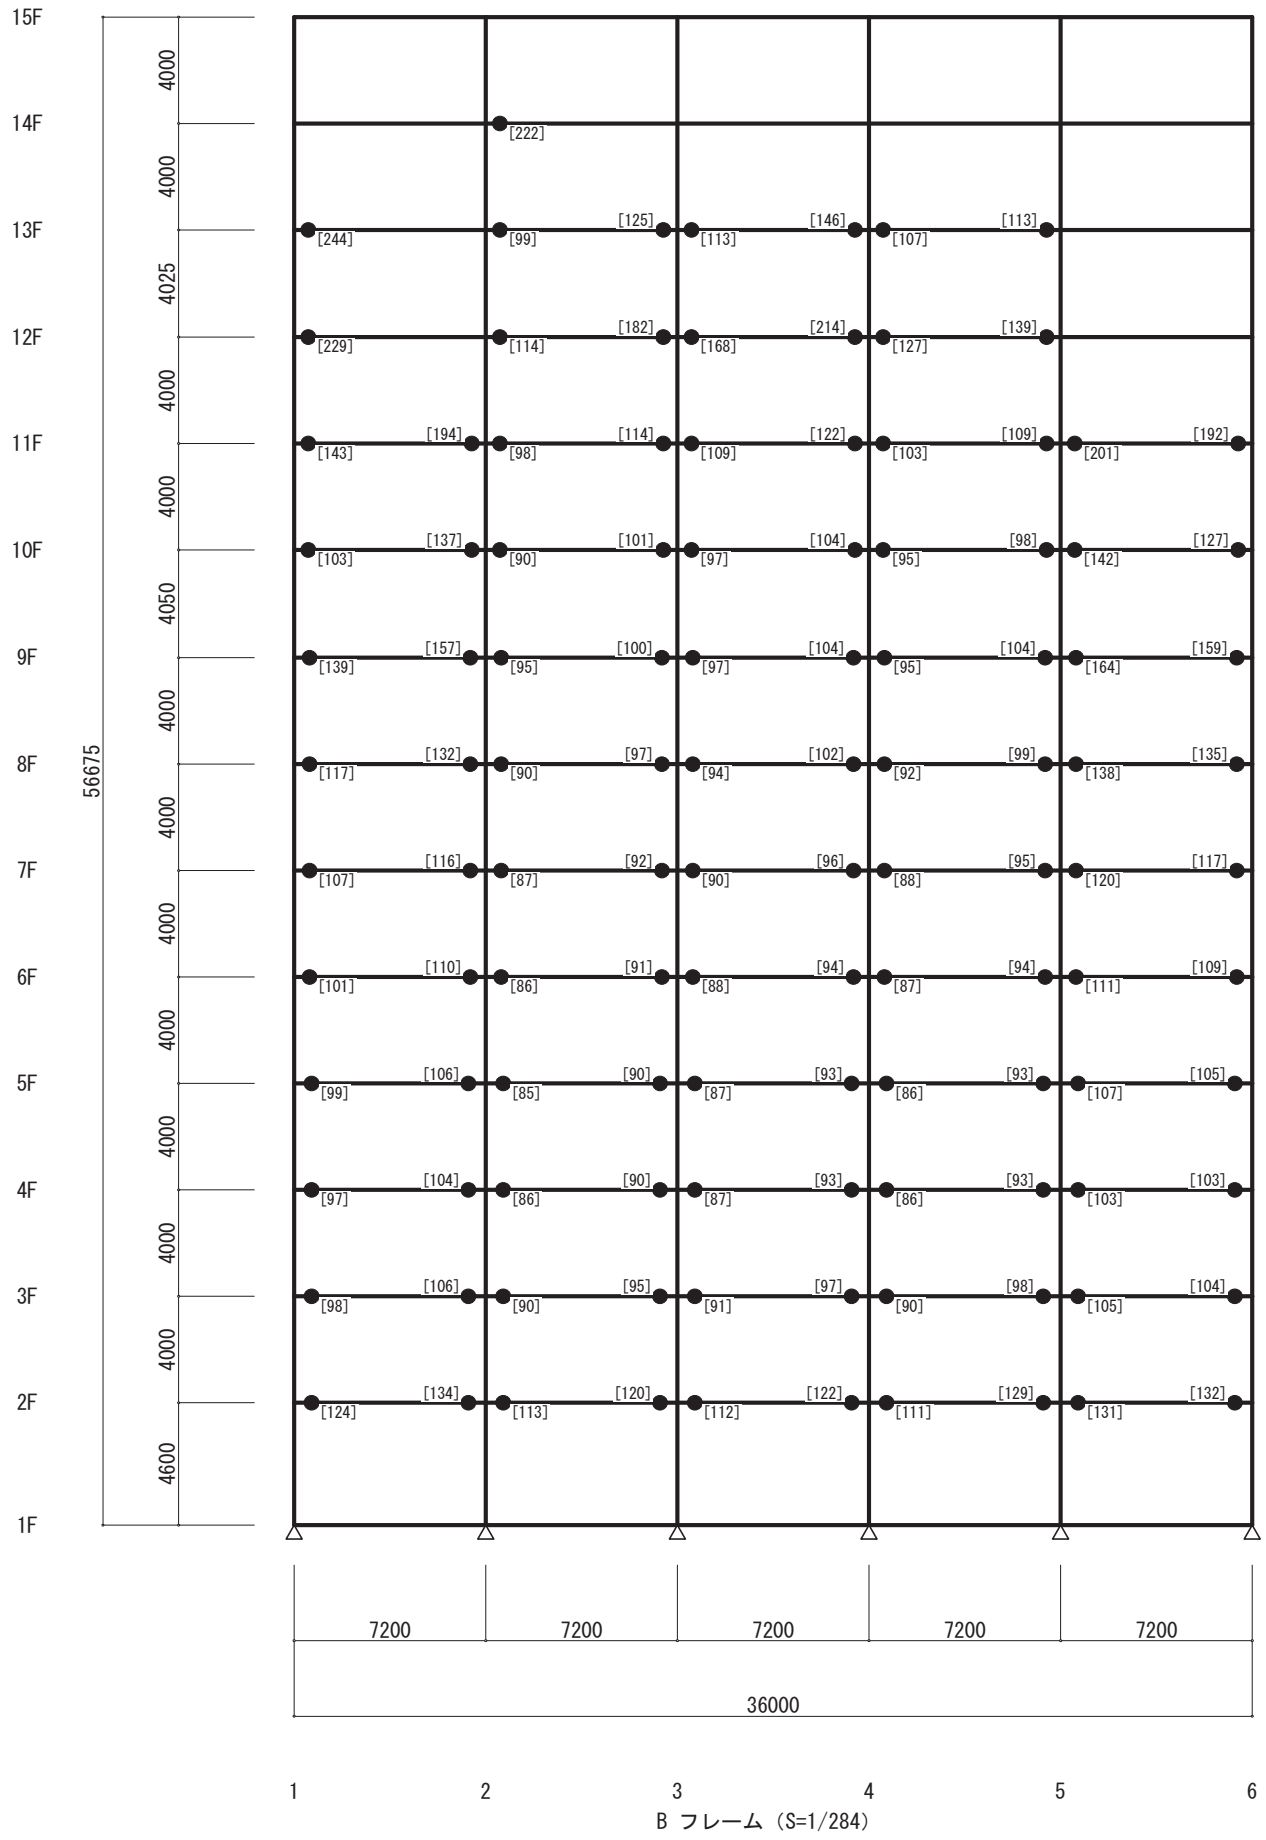

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

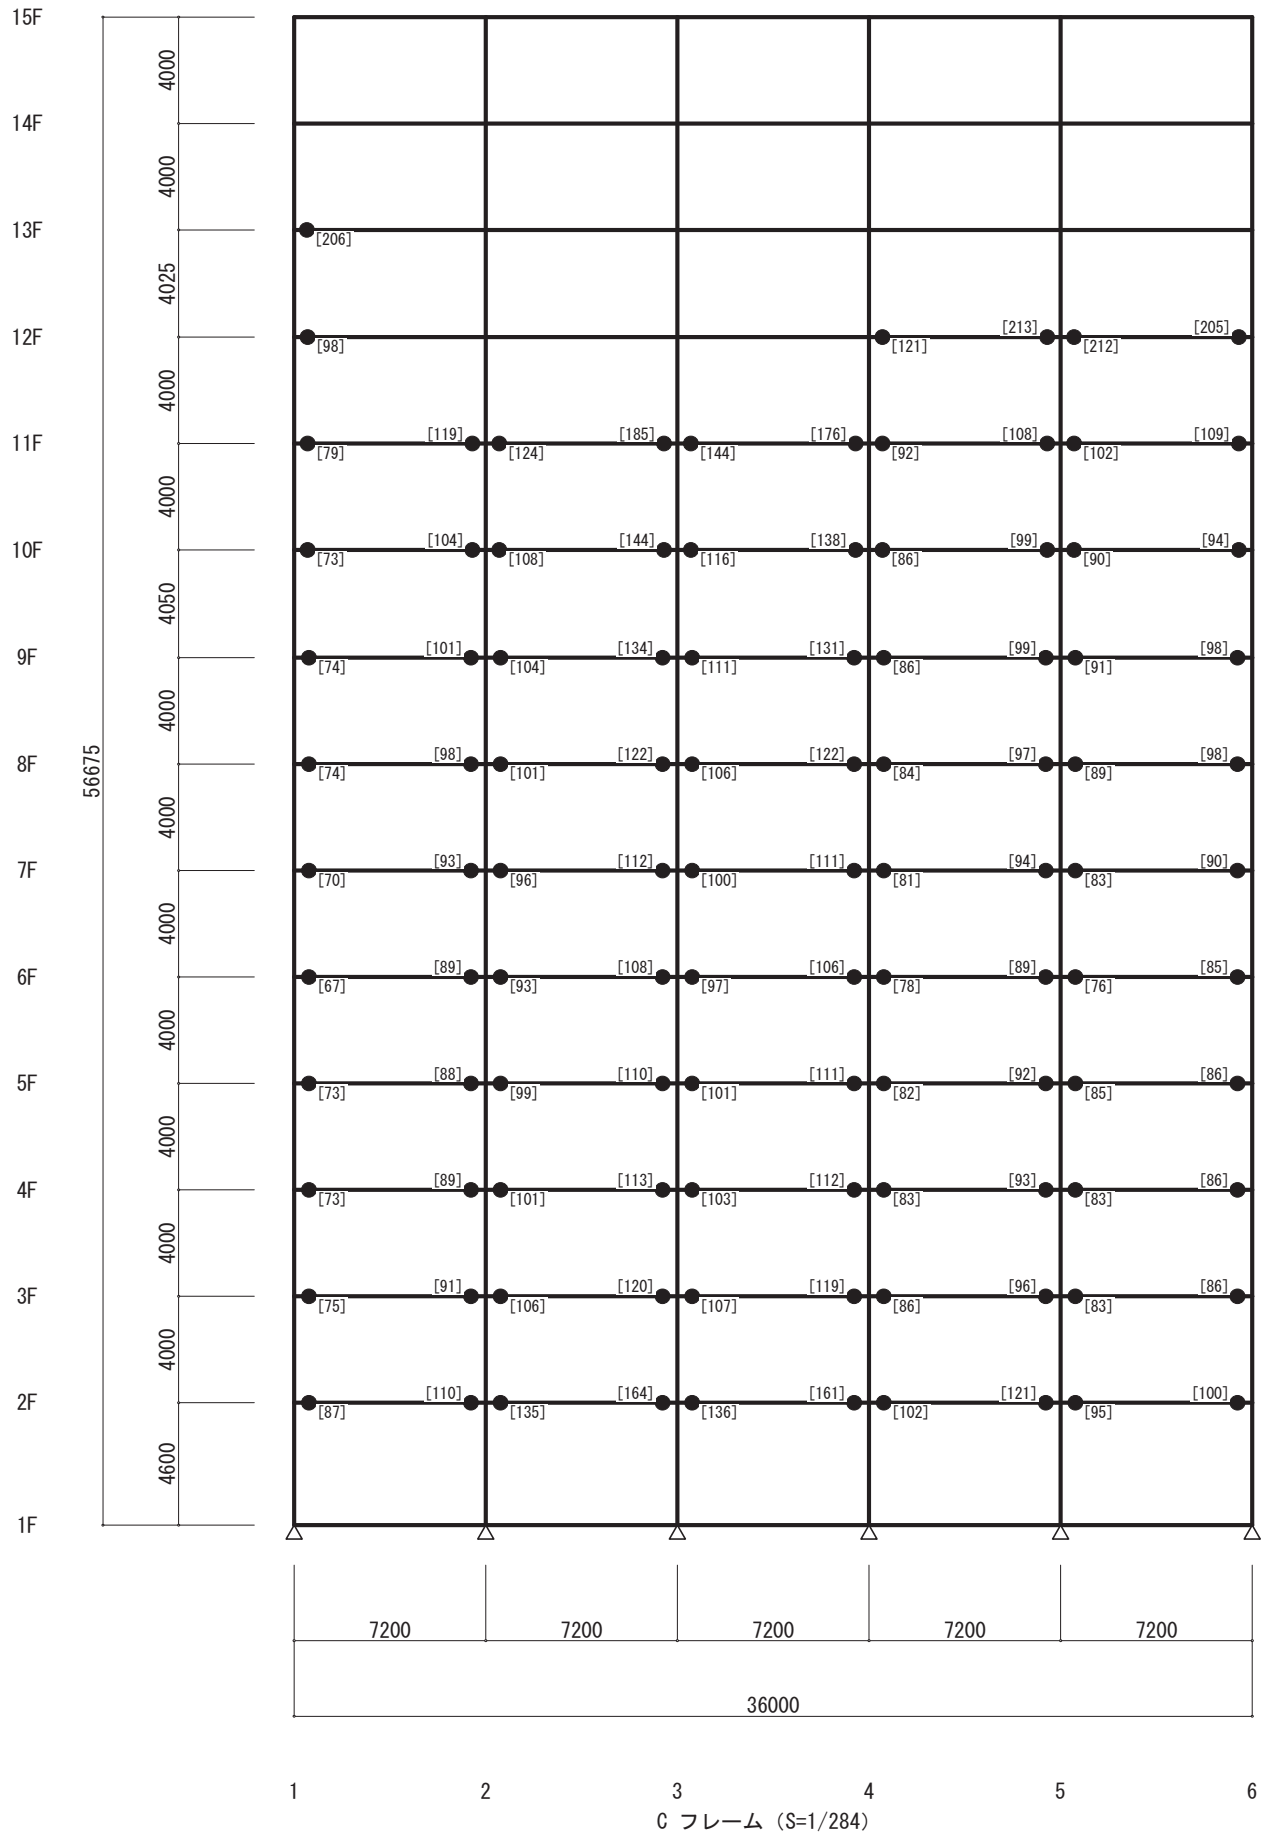


ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

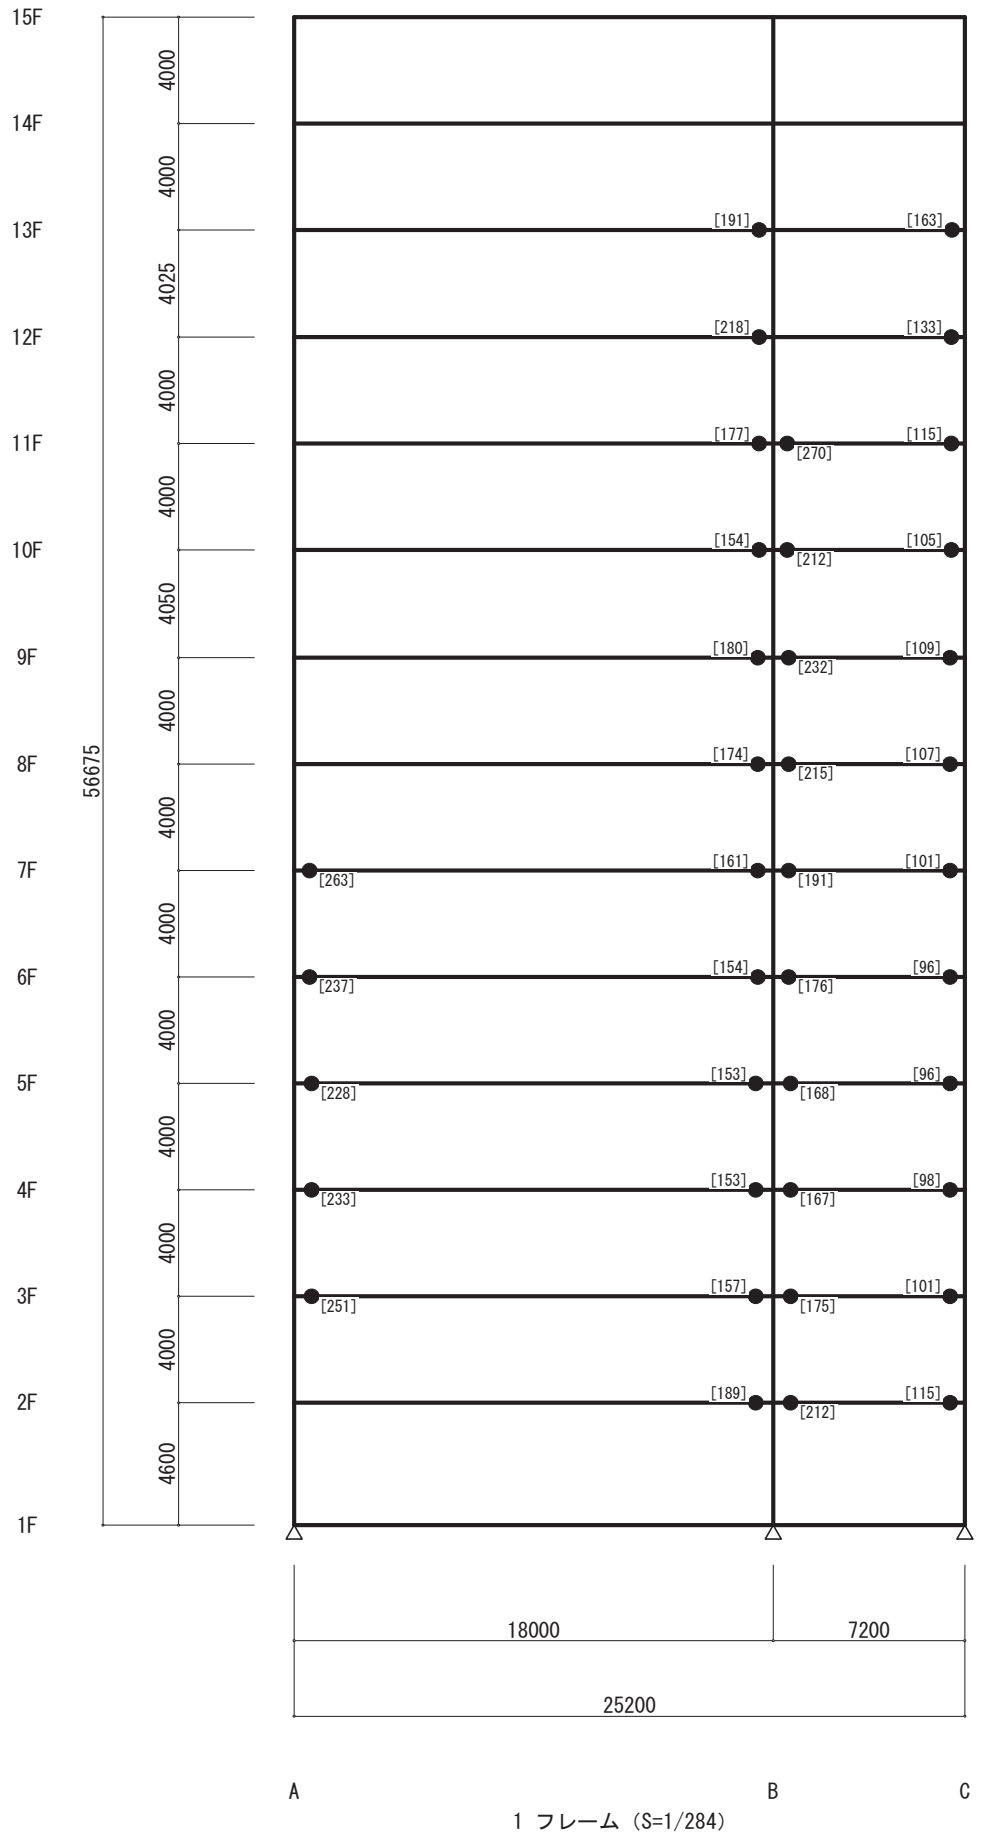


1 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

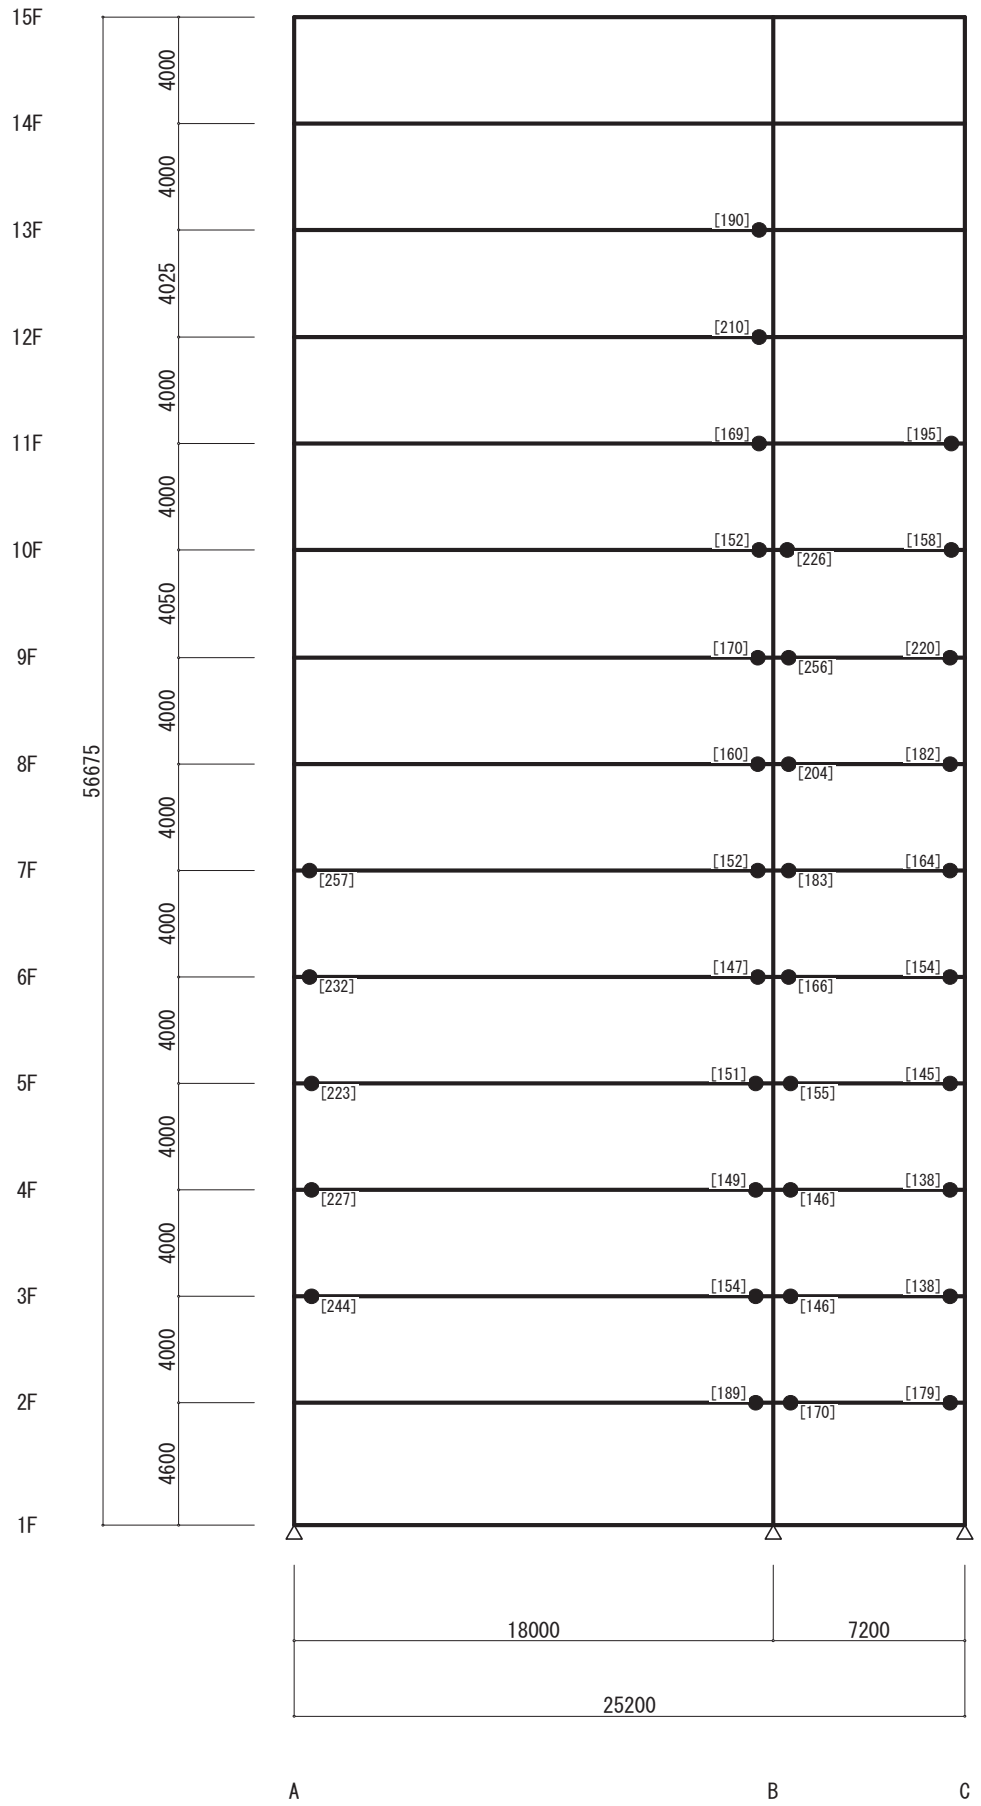


2 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

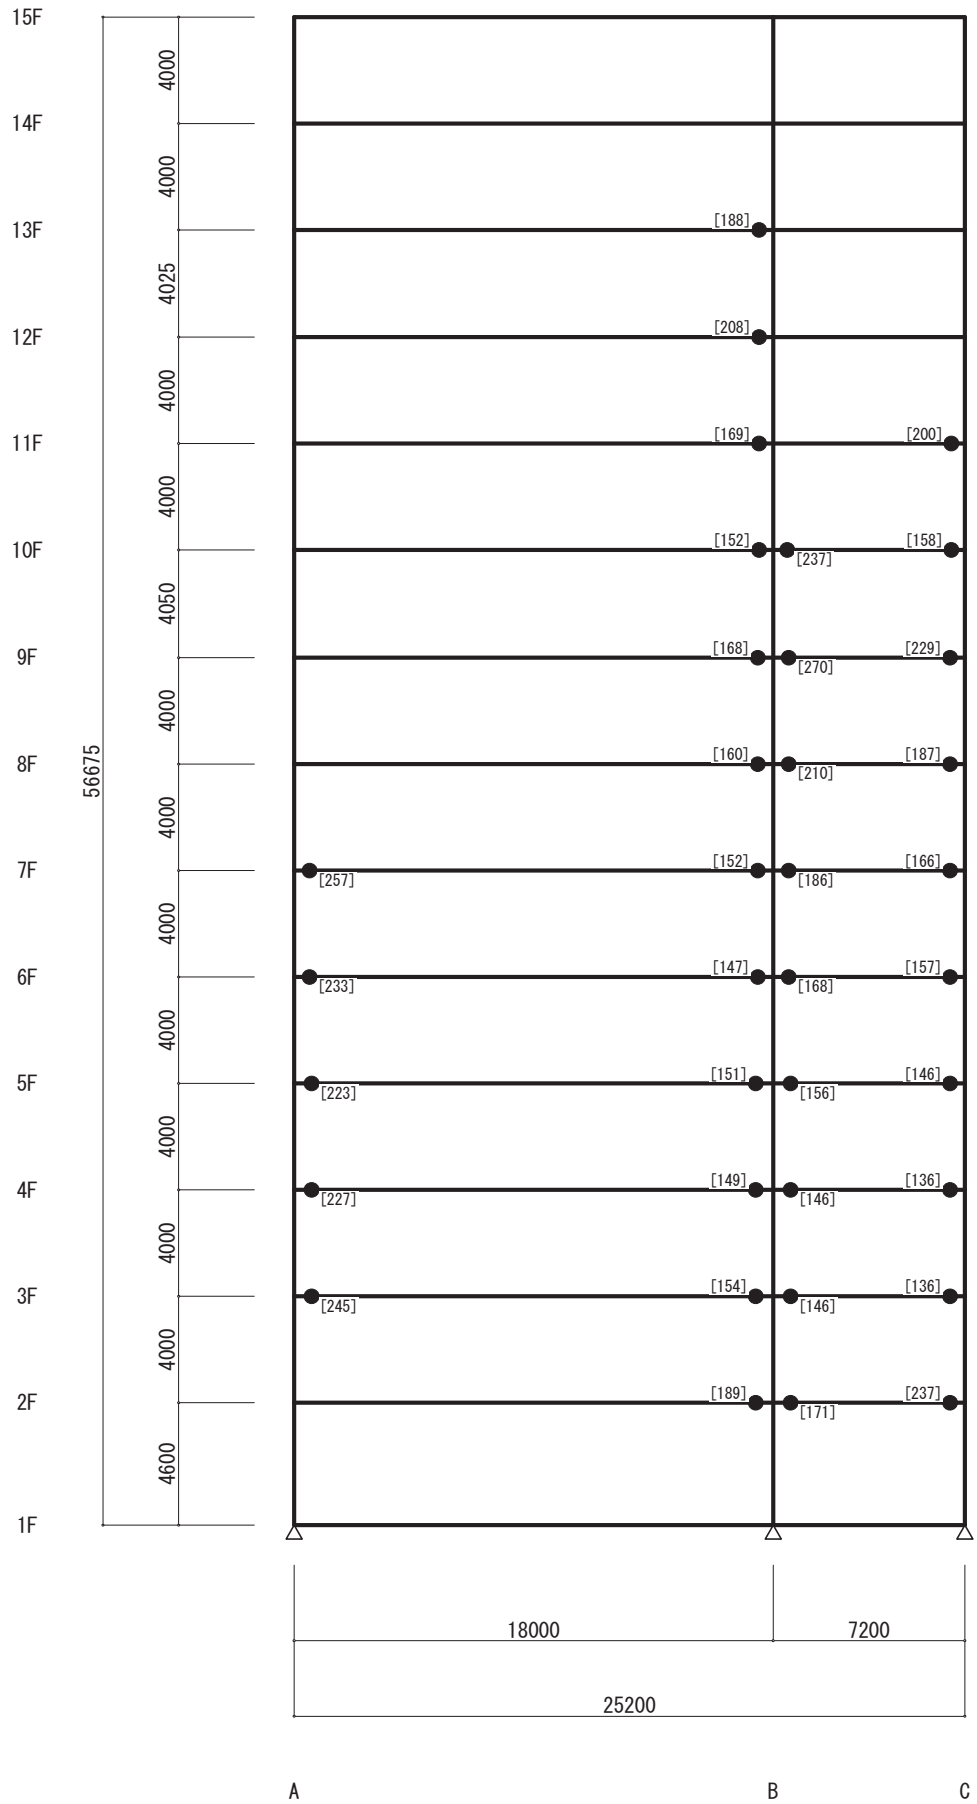


3 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

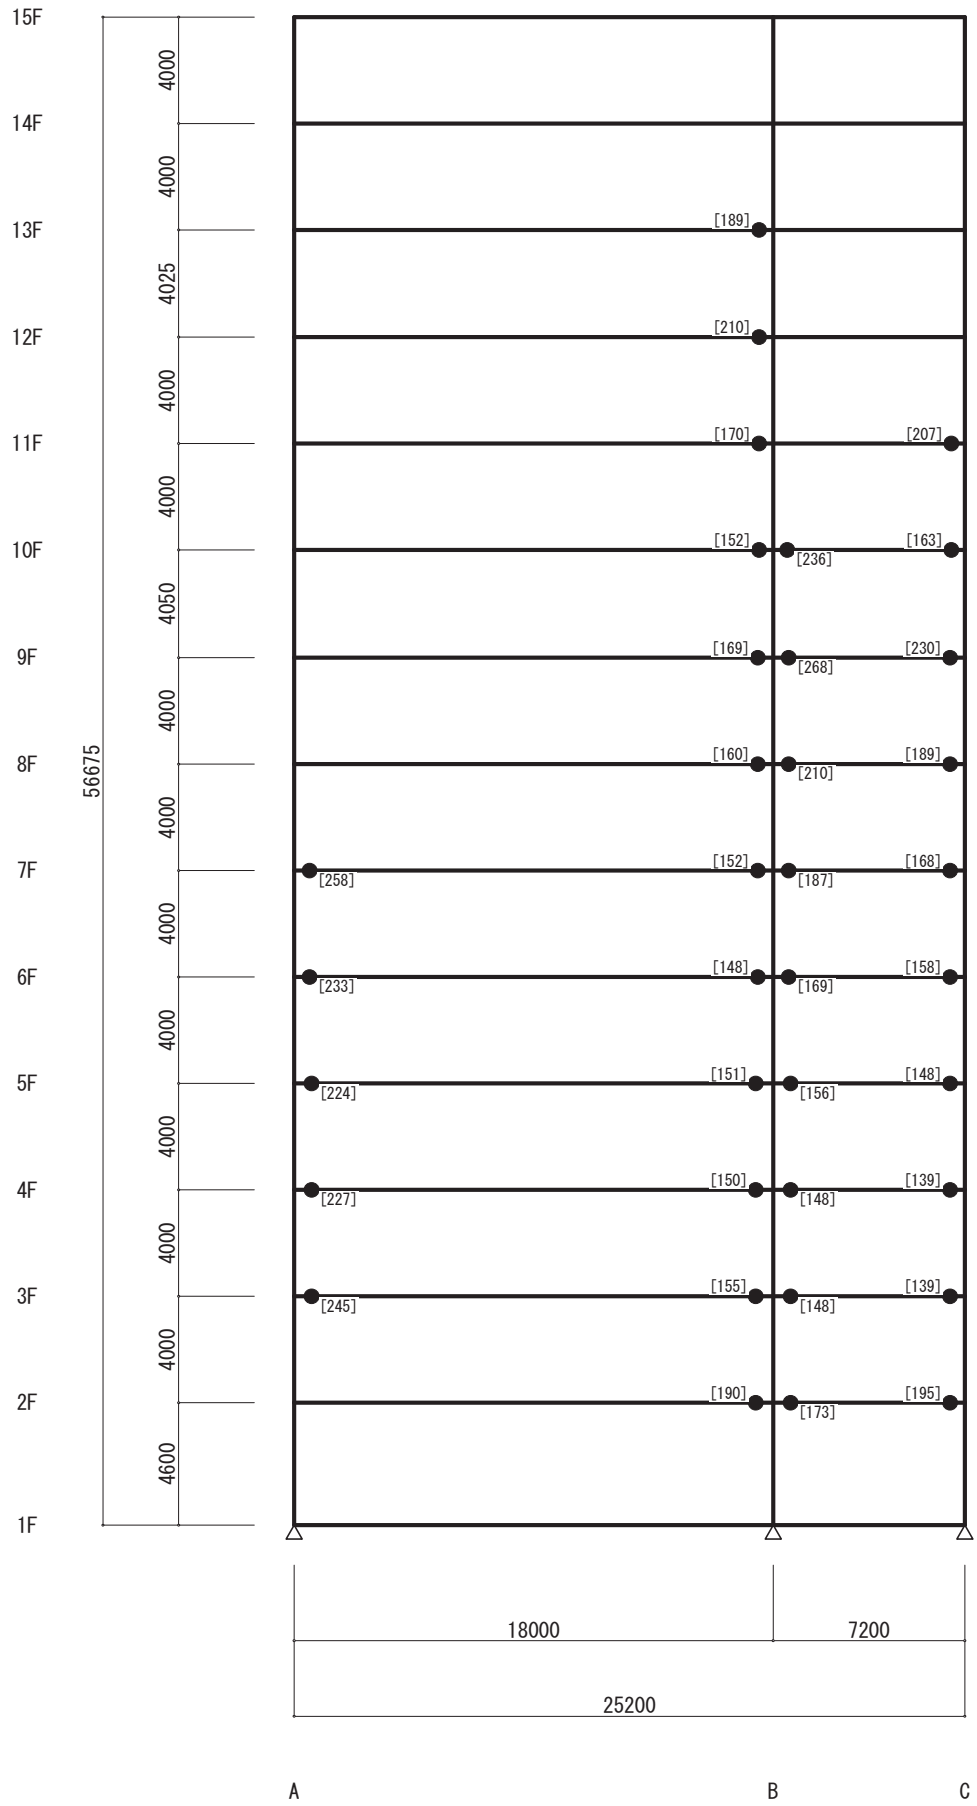


4 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

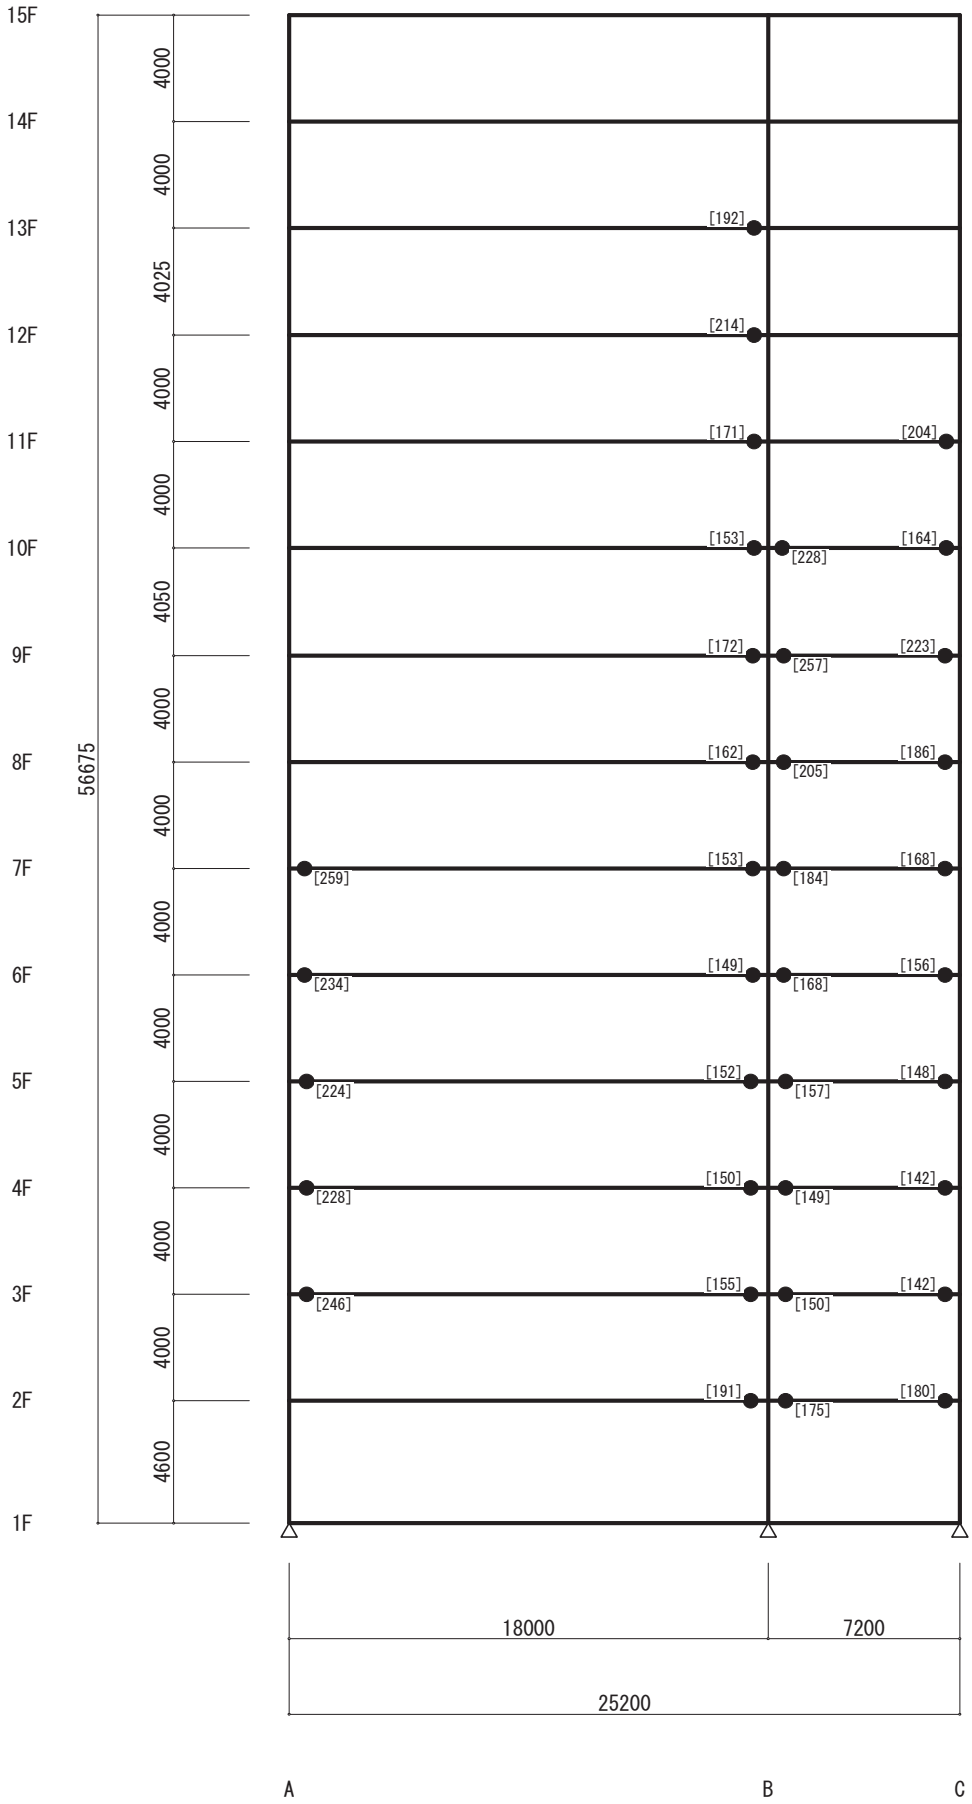


5 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

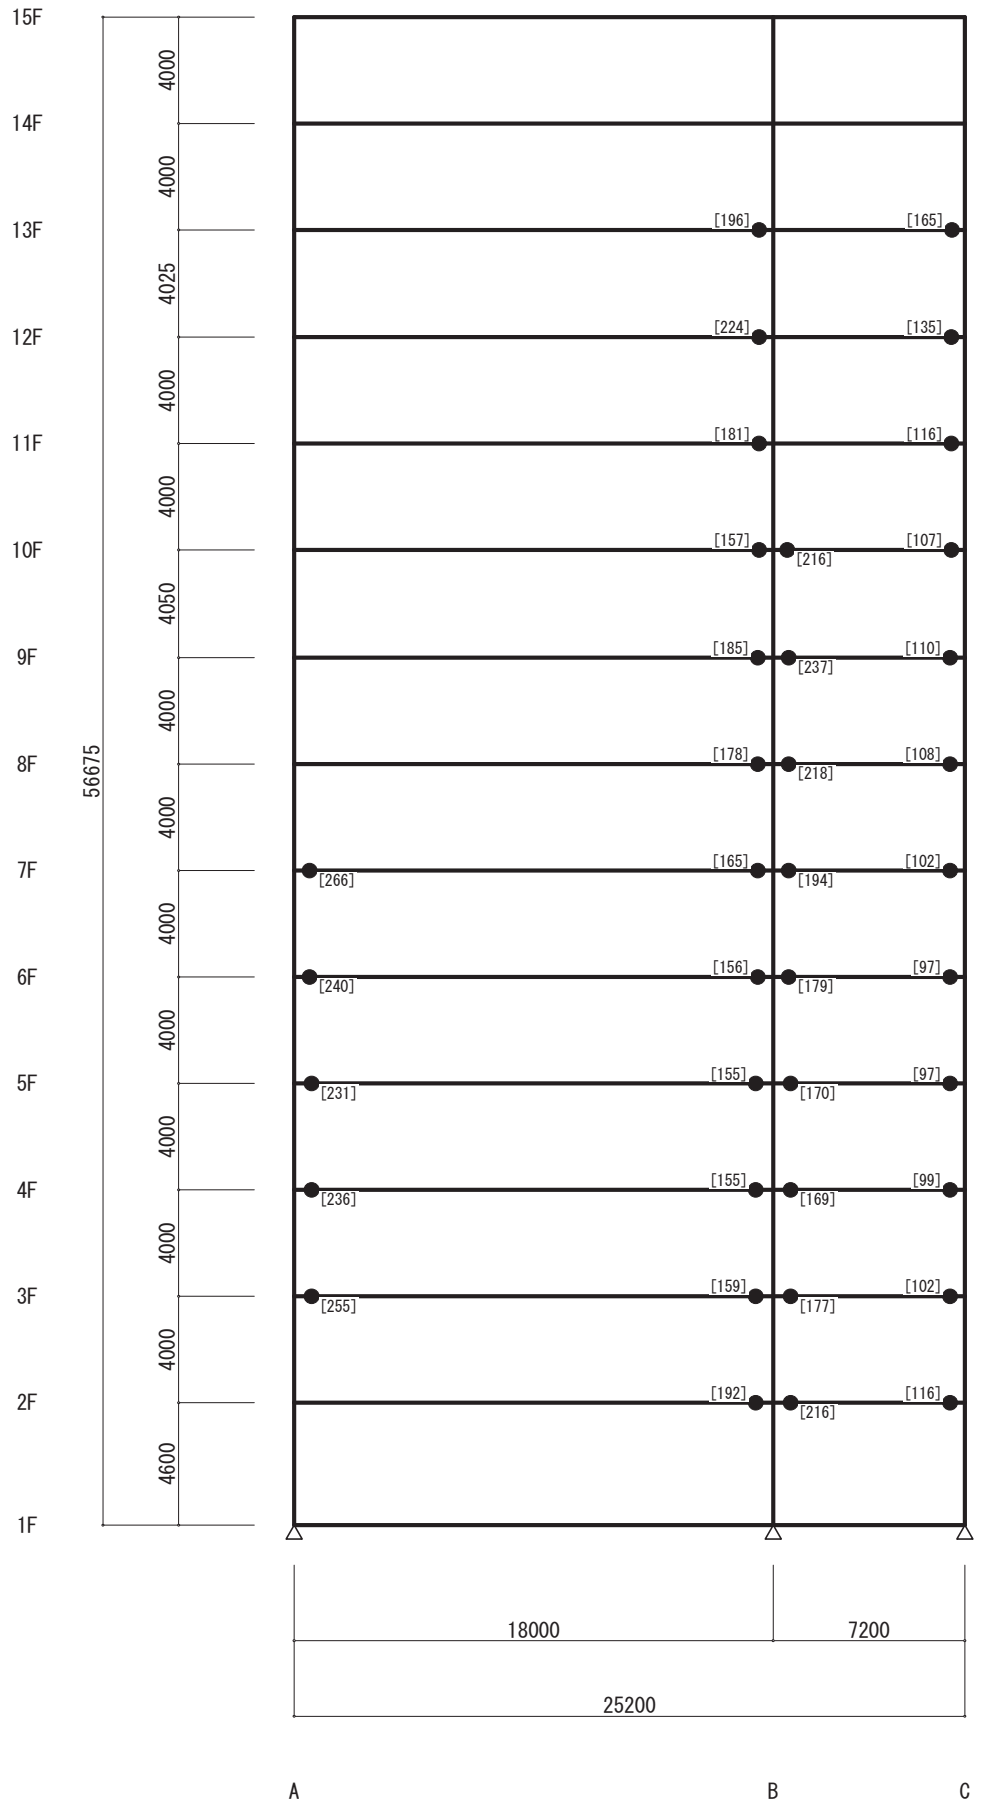


6 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

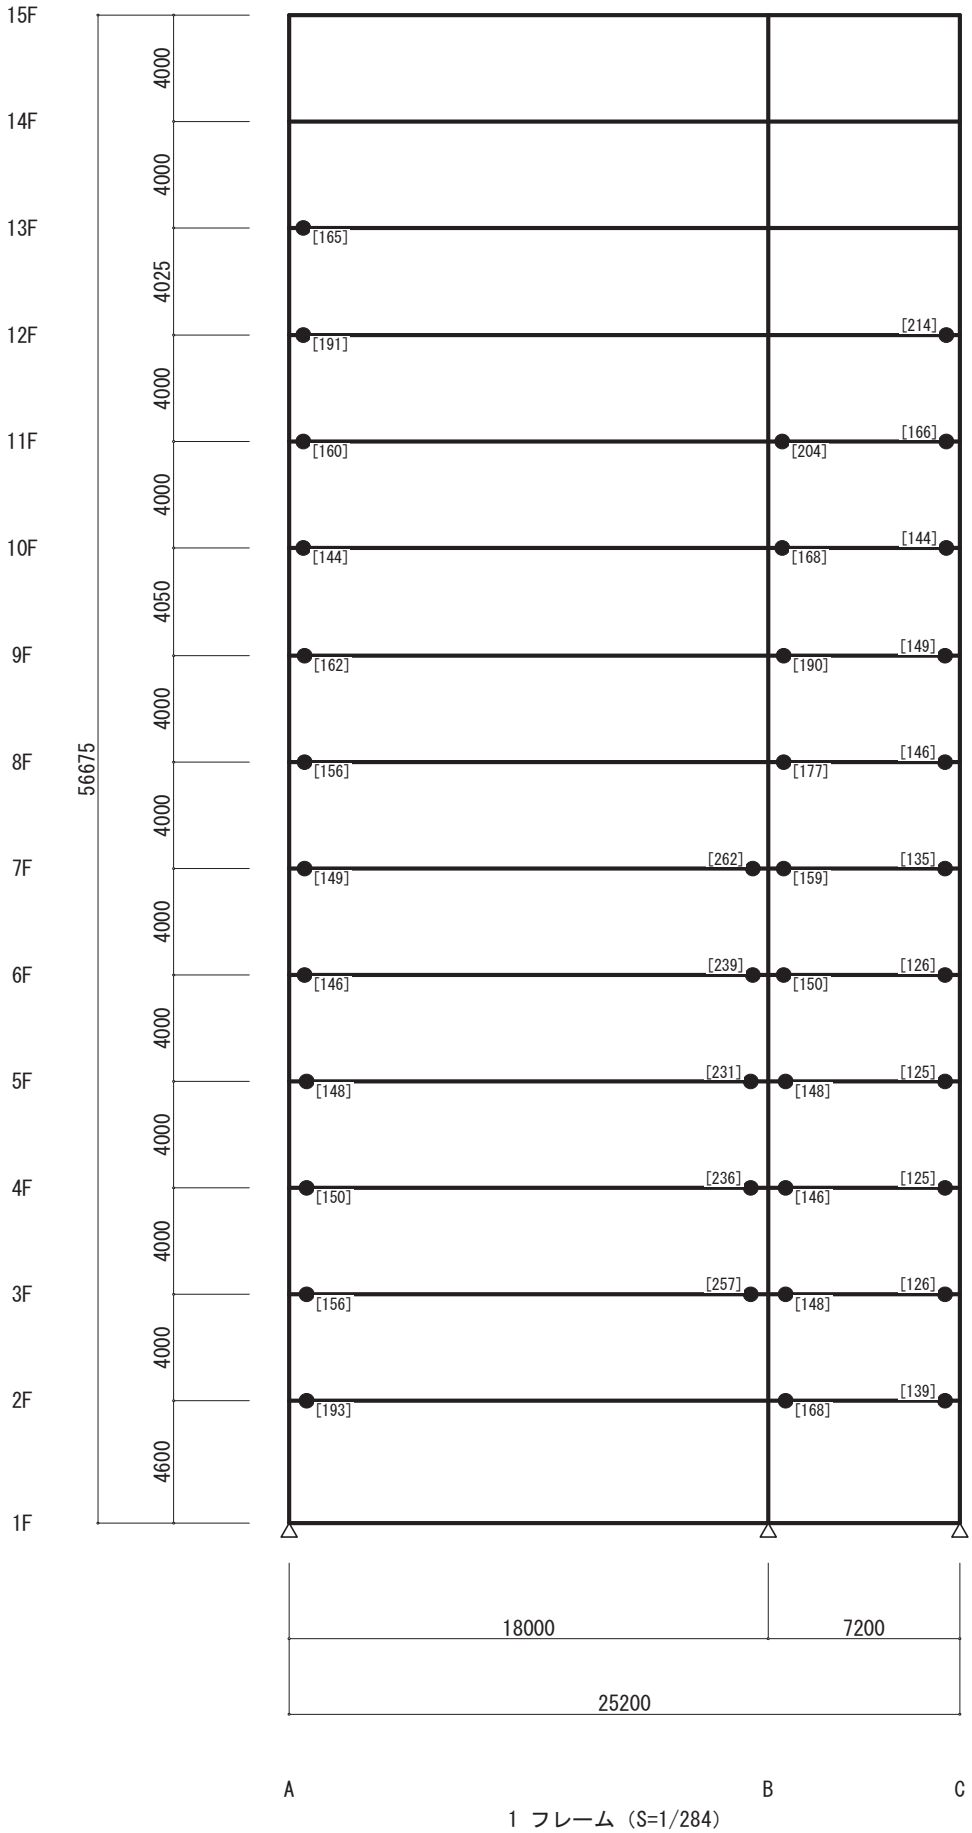


1 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

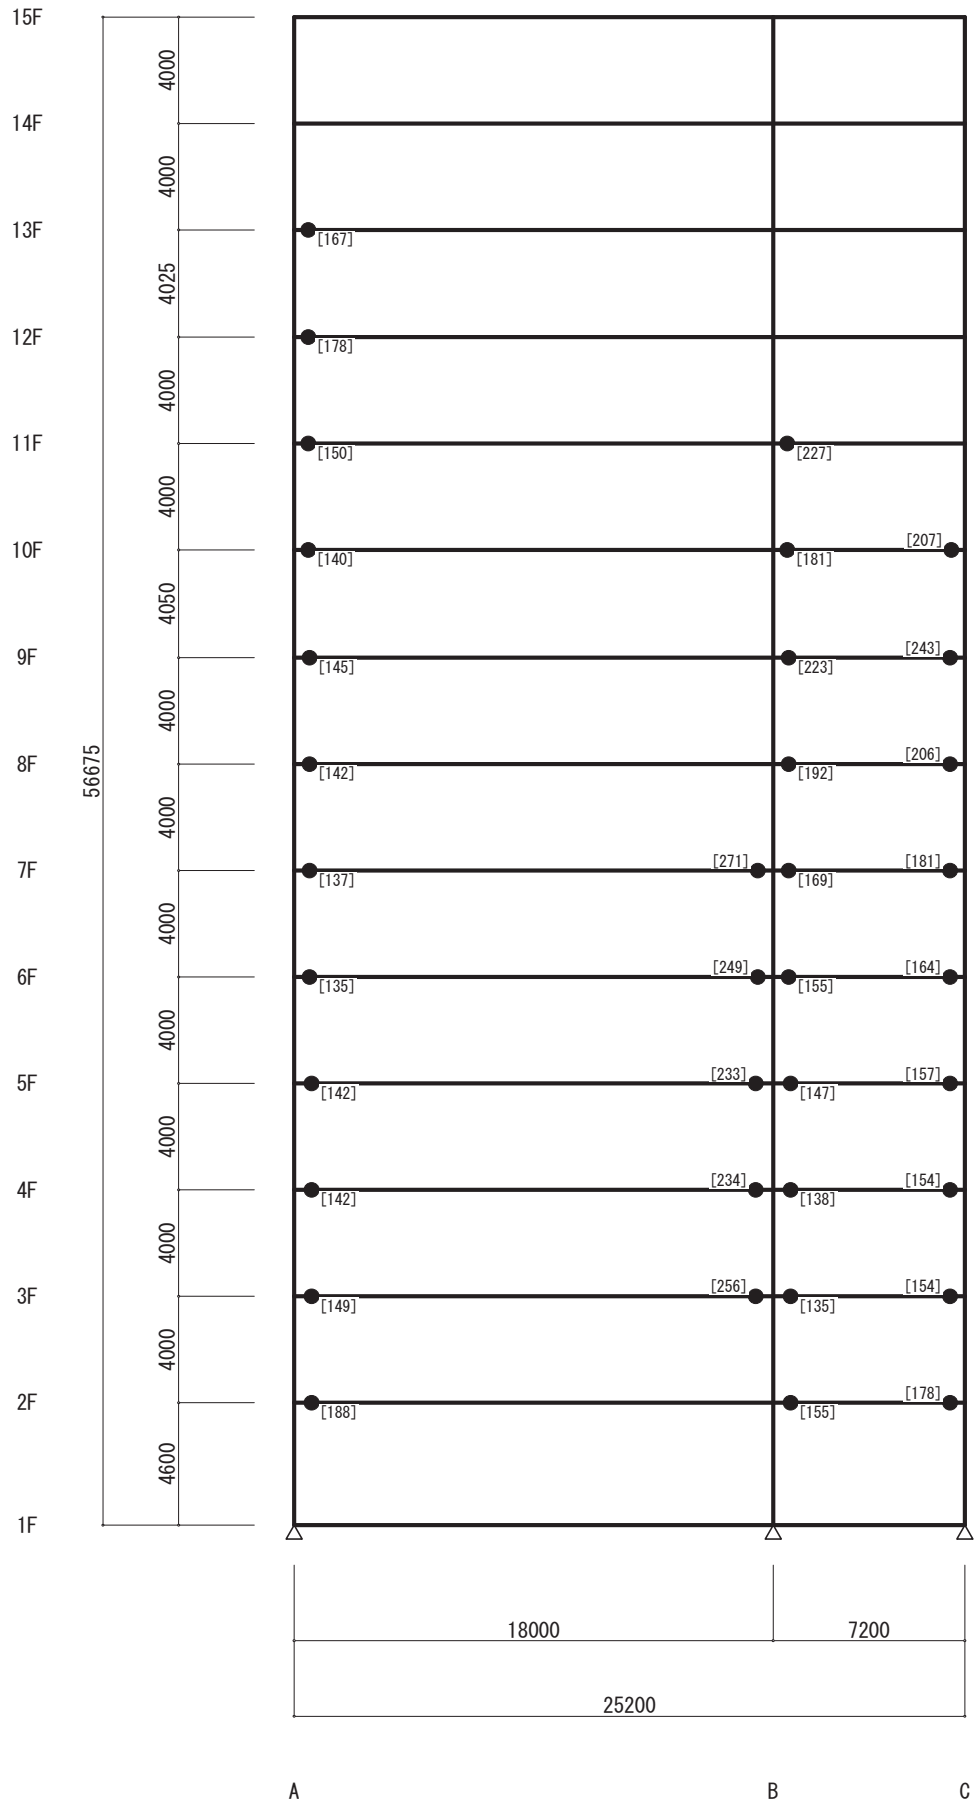


2 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

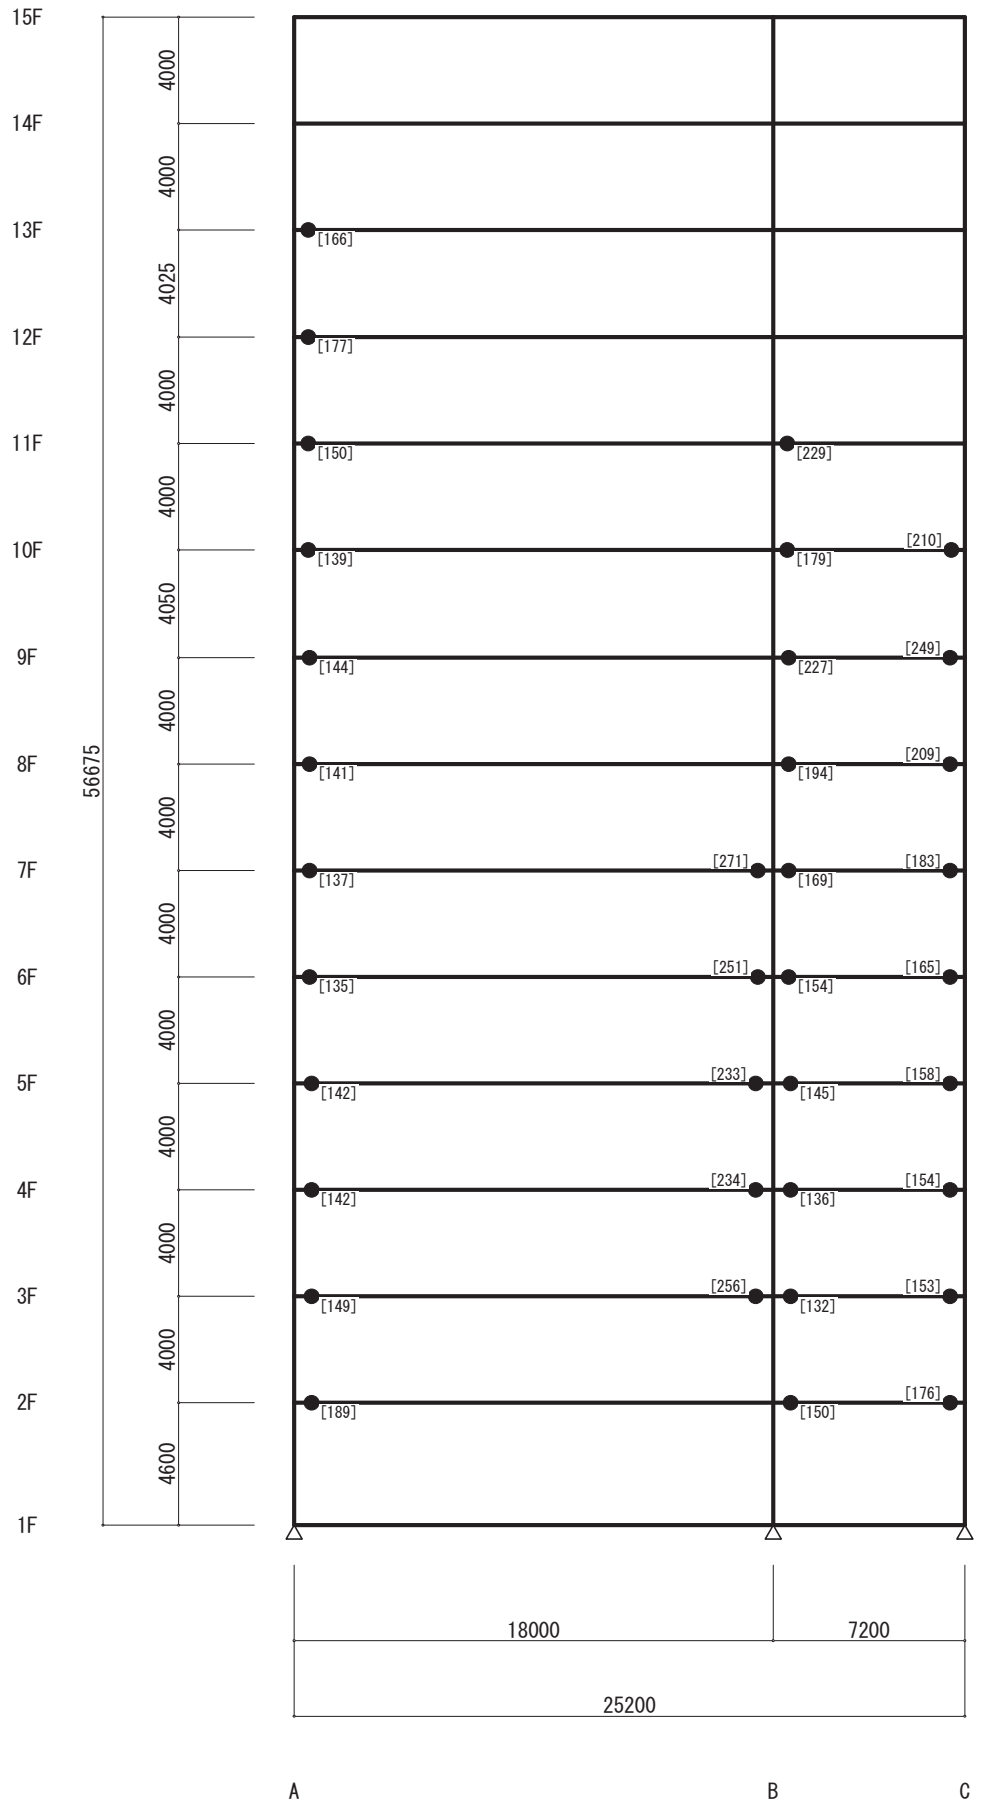


3 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

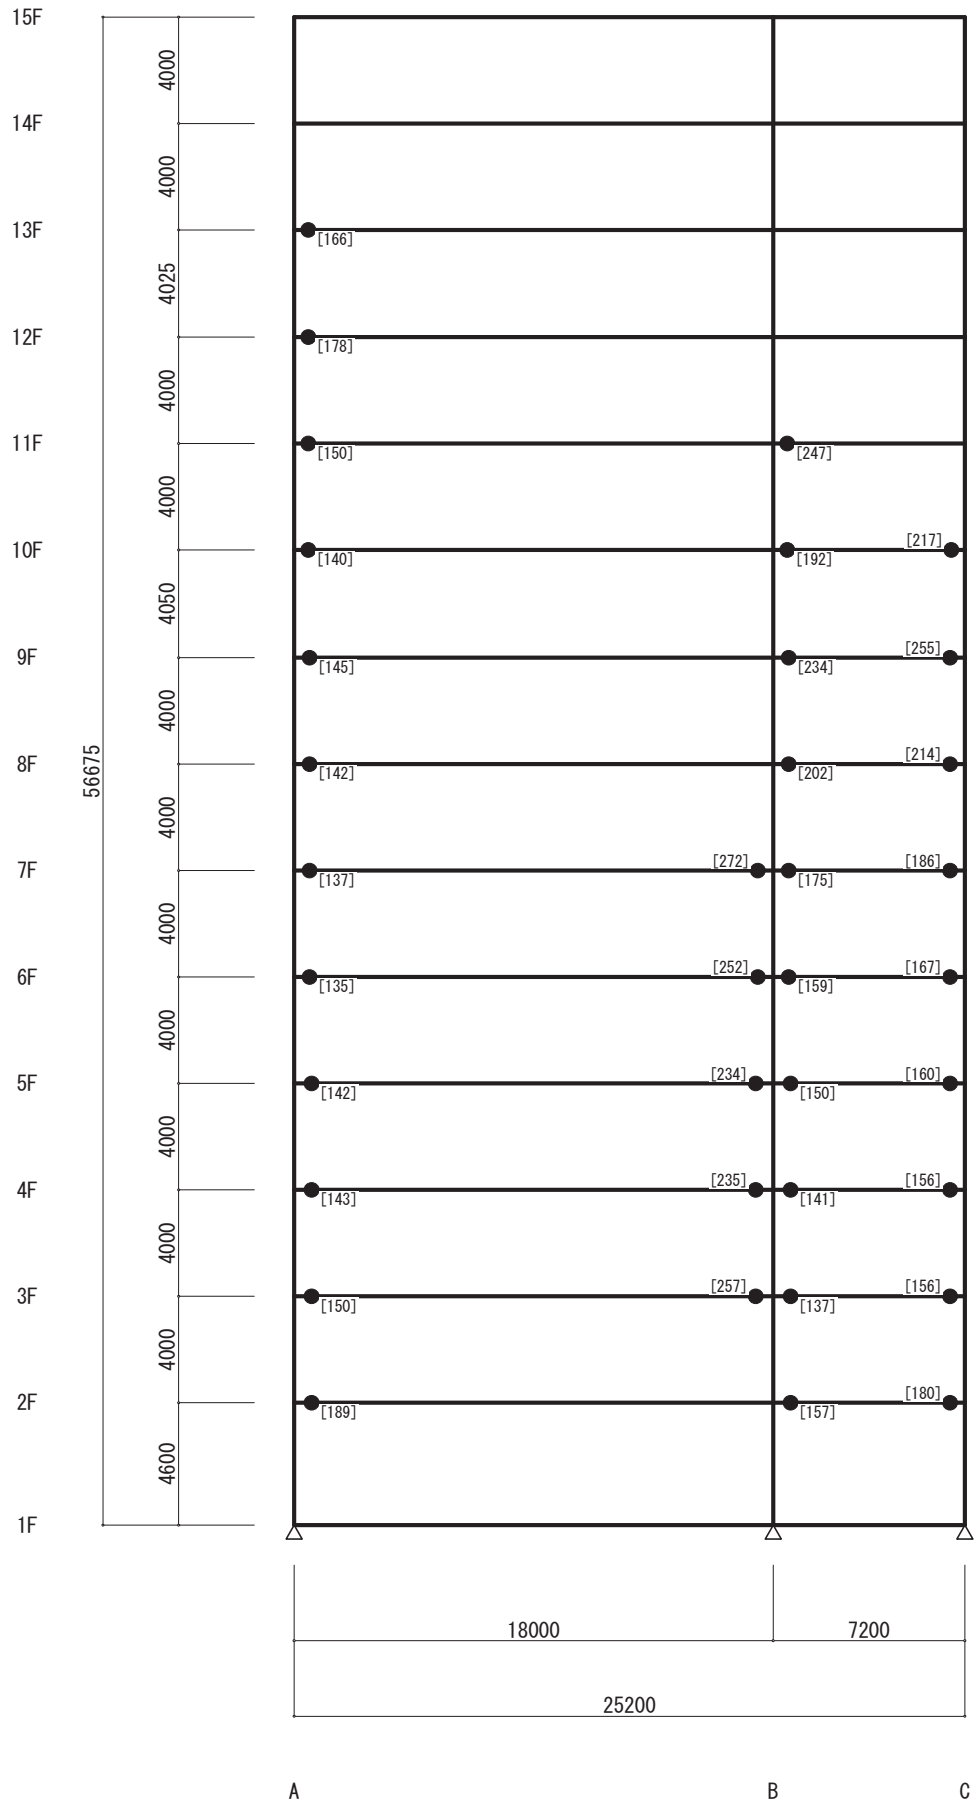


4 フレーム（S=1/284）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

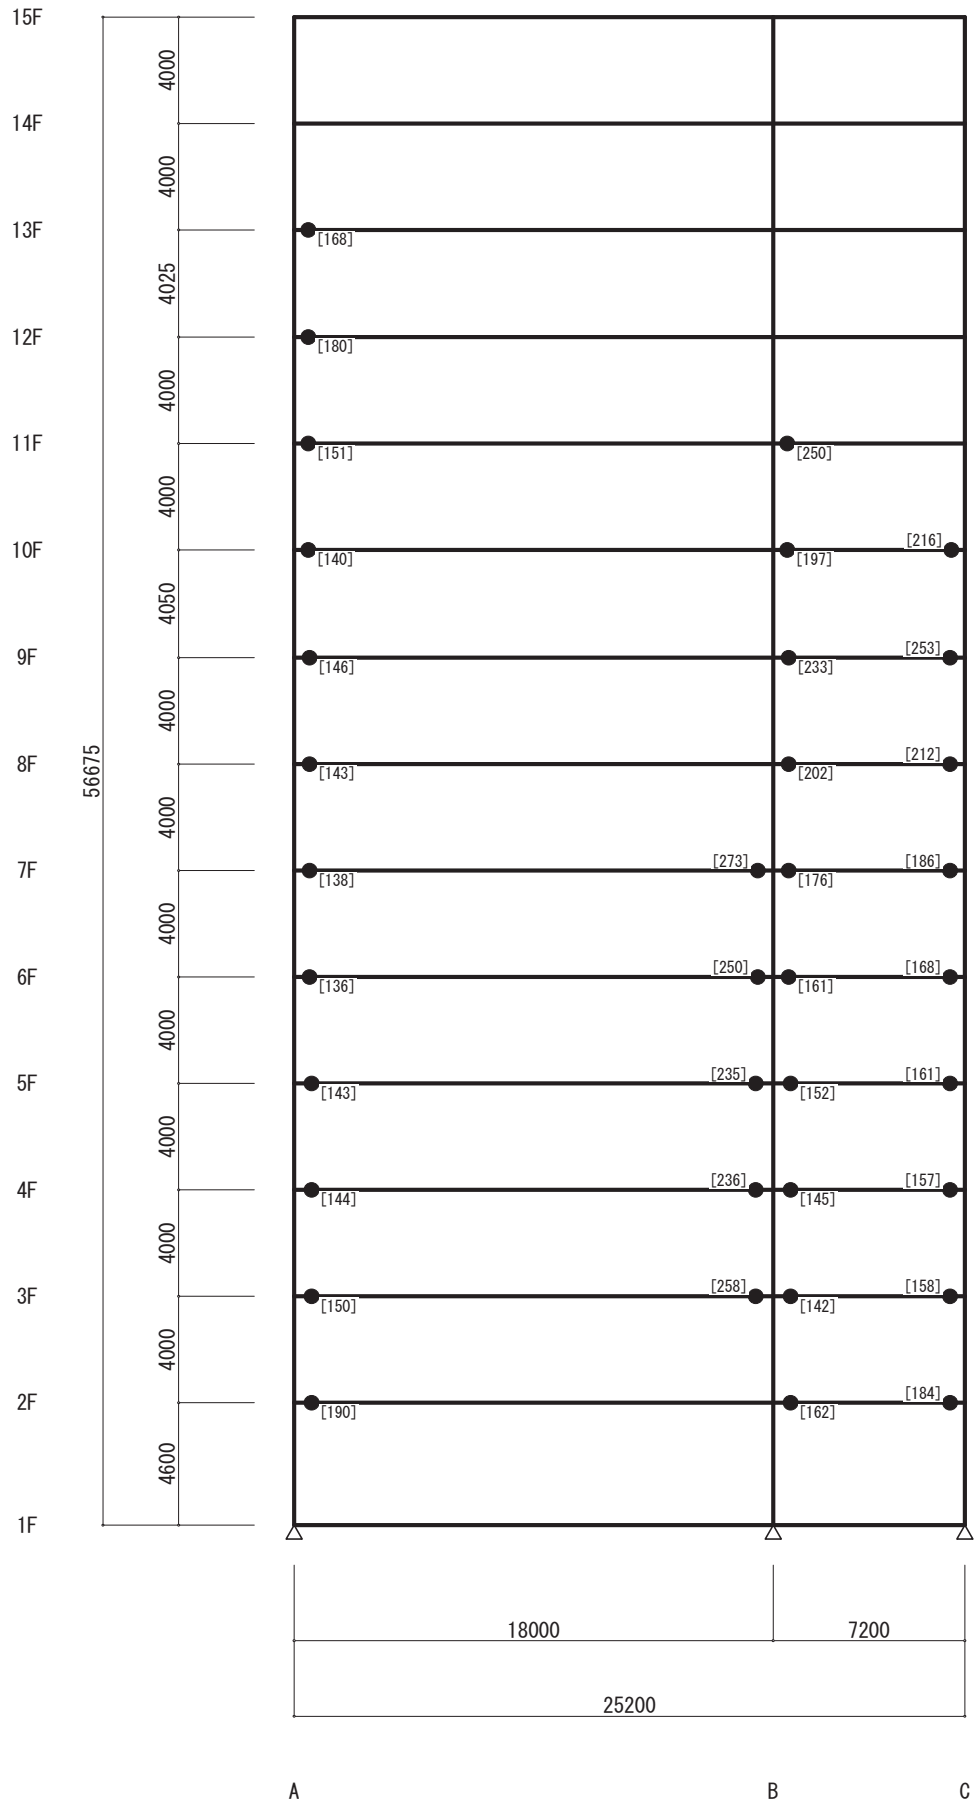

5 フレーム（S=1/284）


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

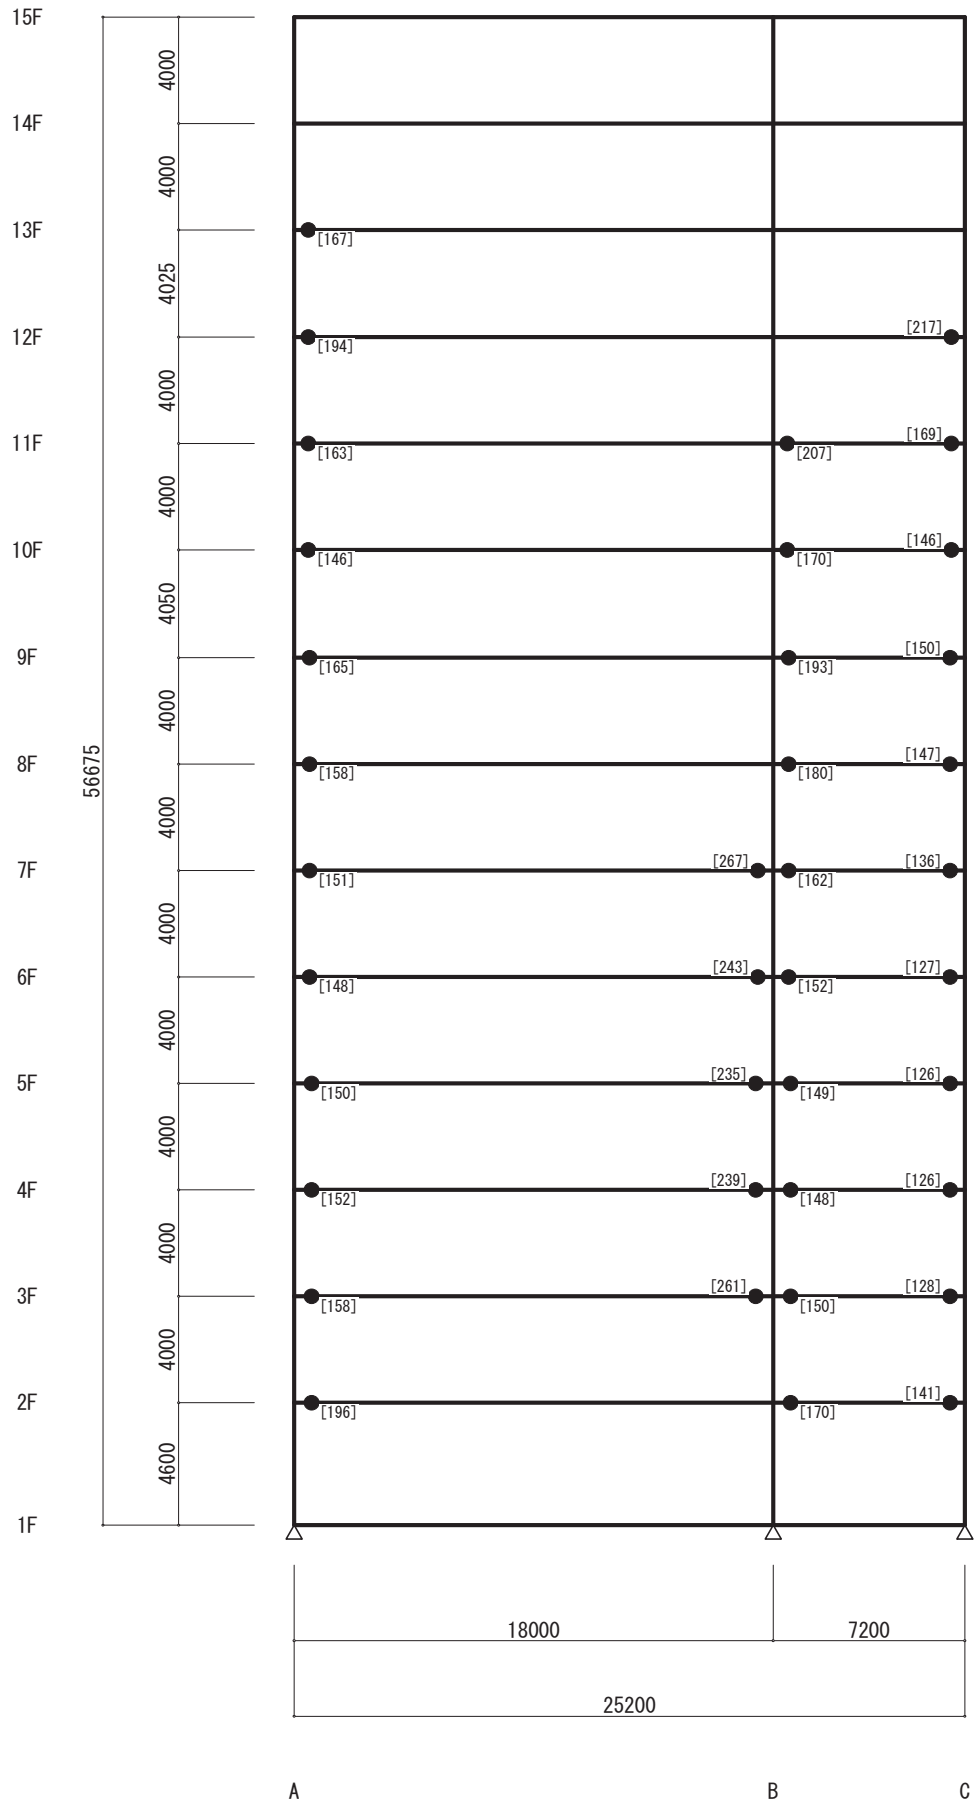

6 フレーム（S=1/284）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

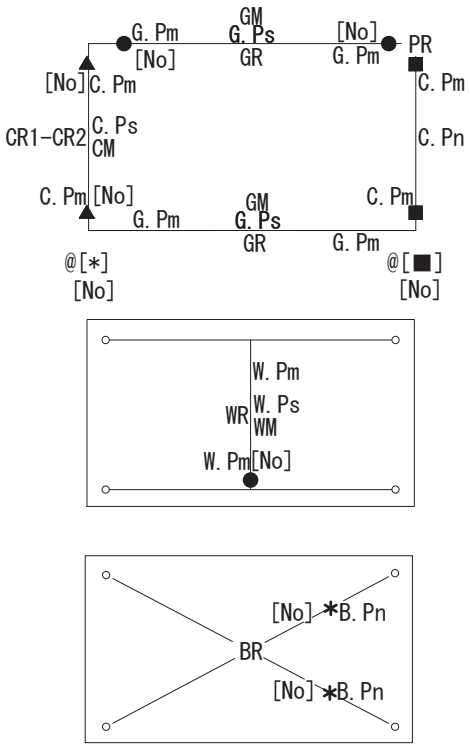

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別


GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

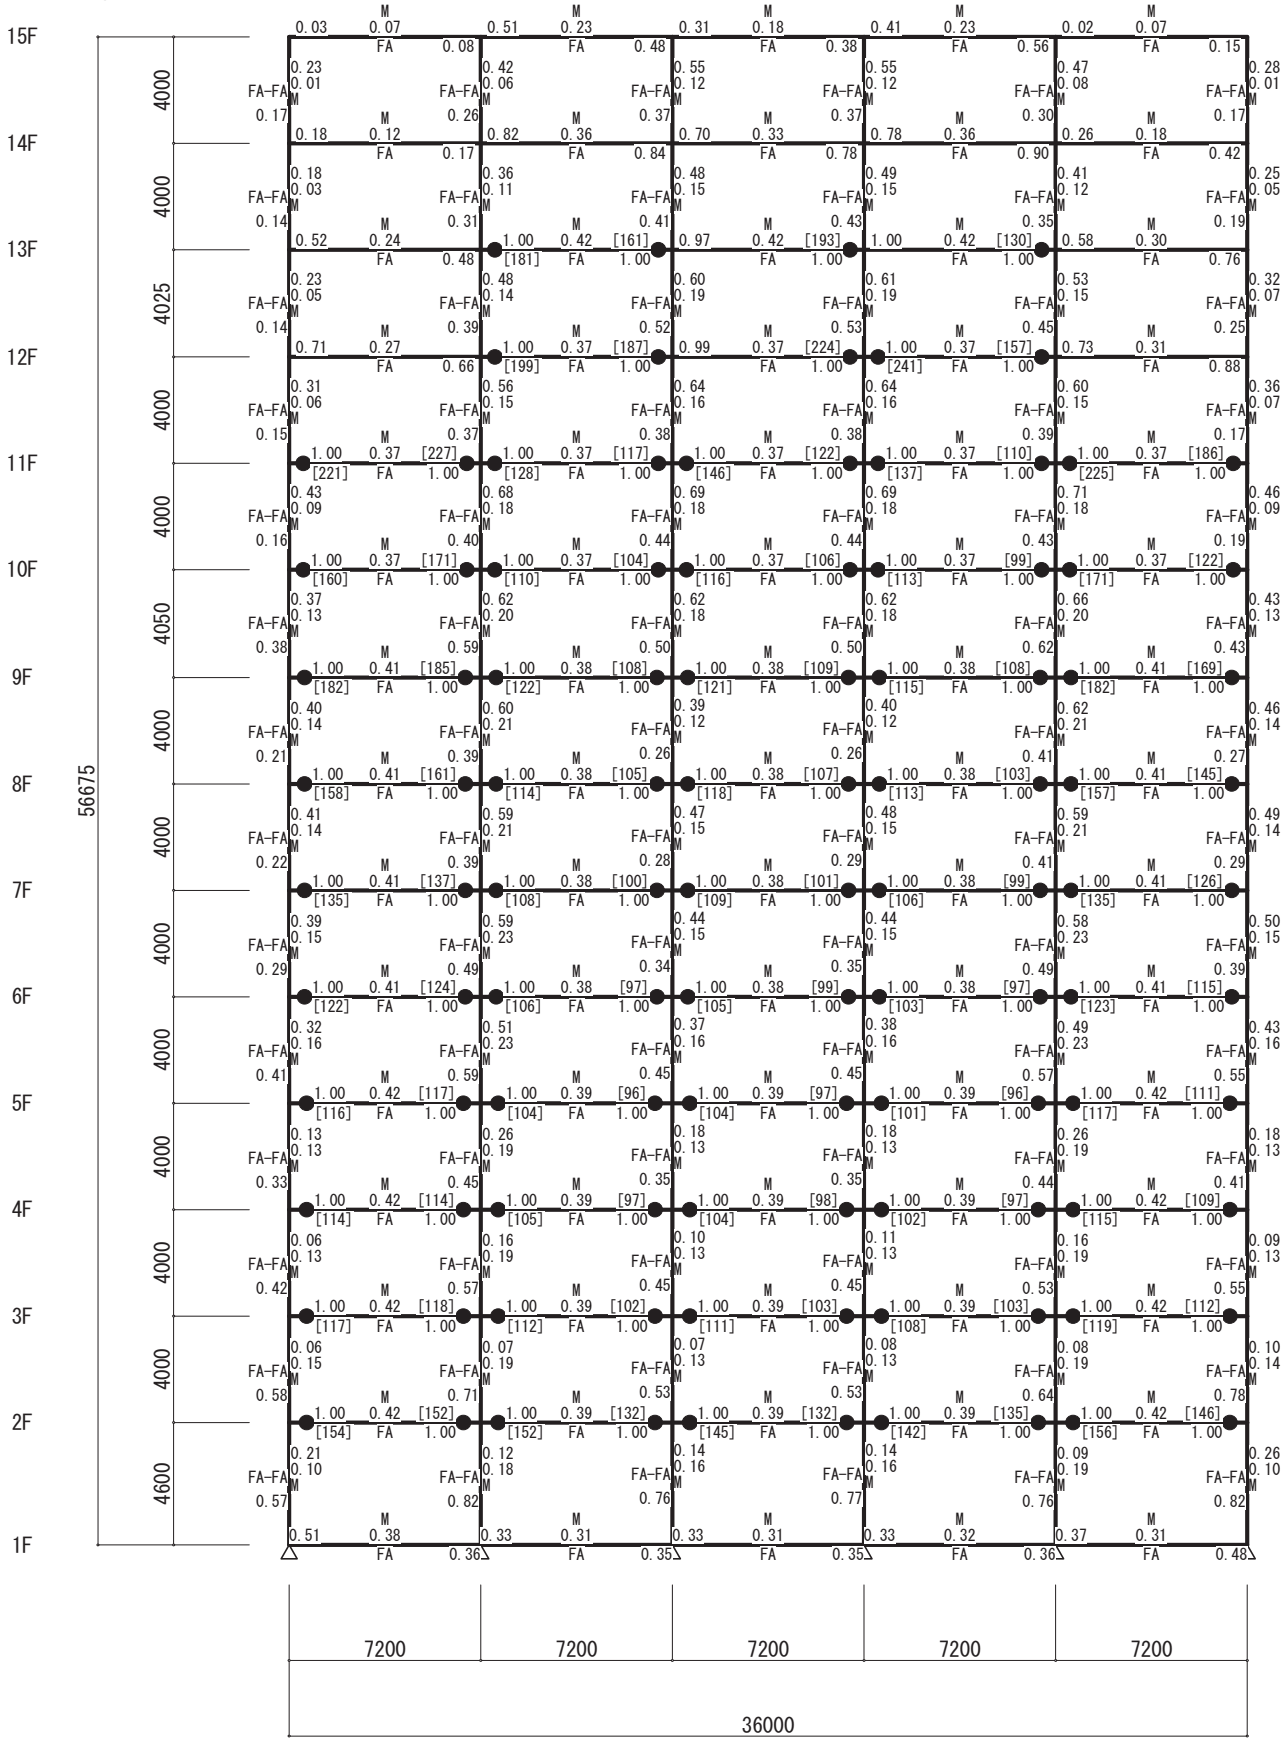


A フレーム（S=1/284）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

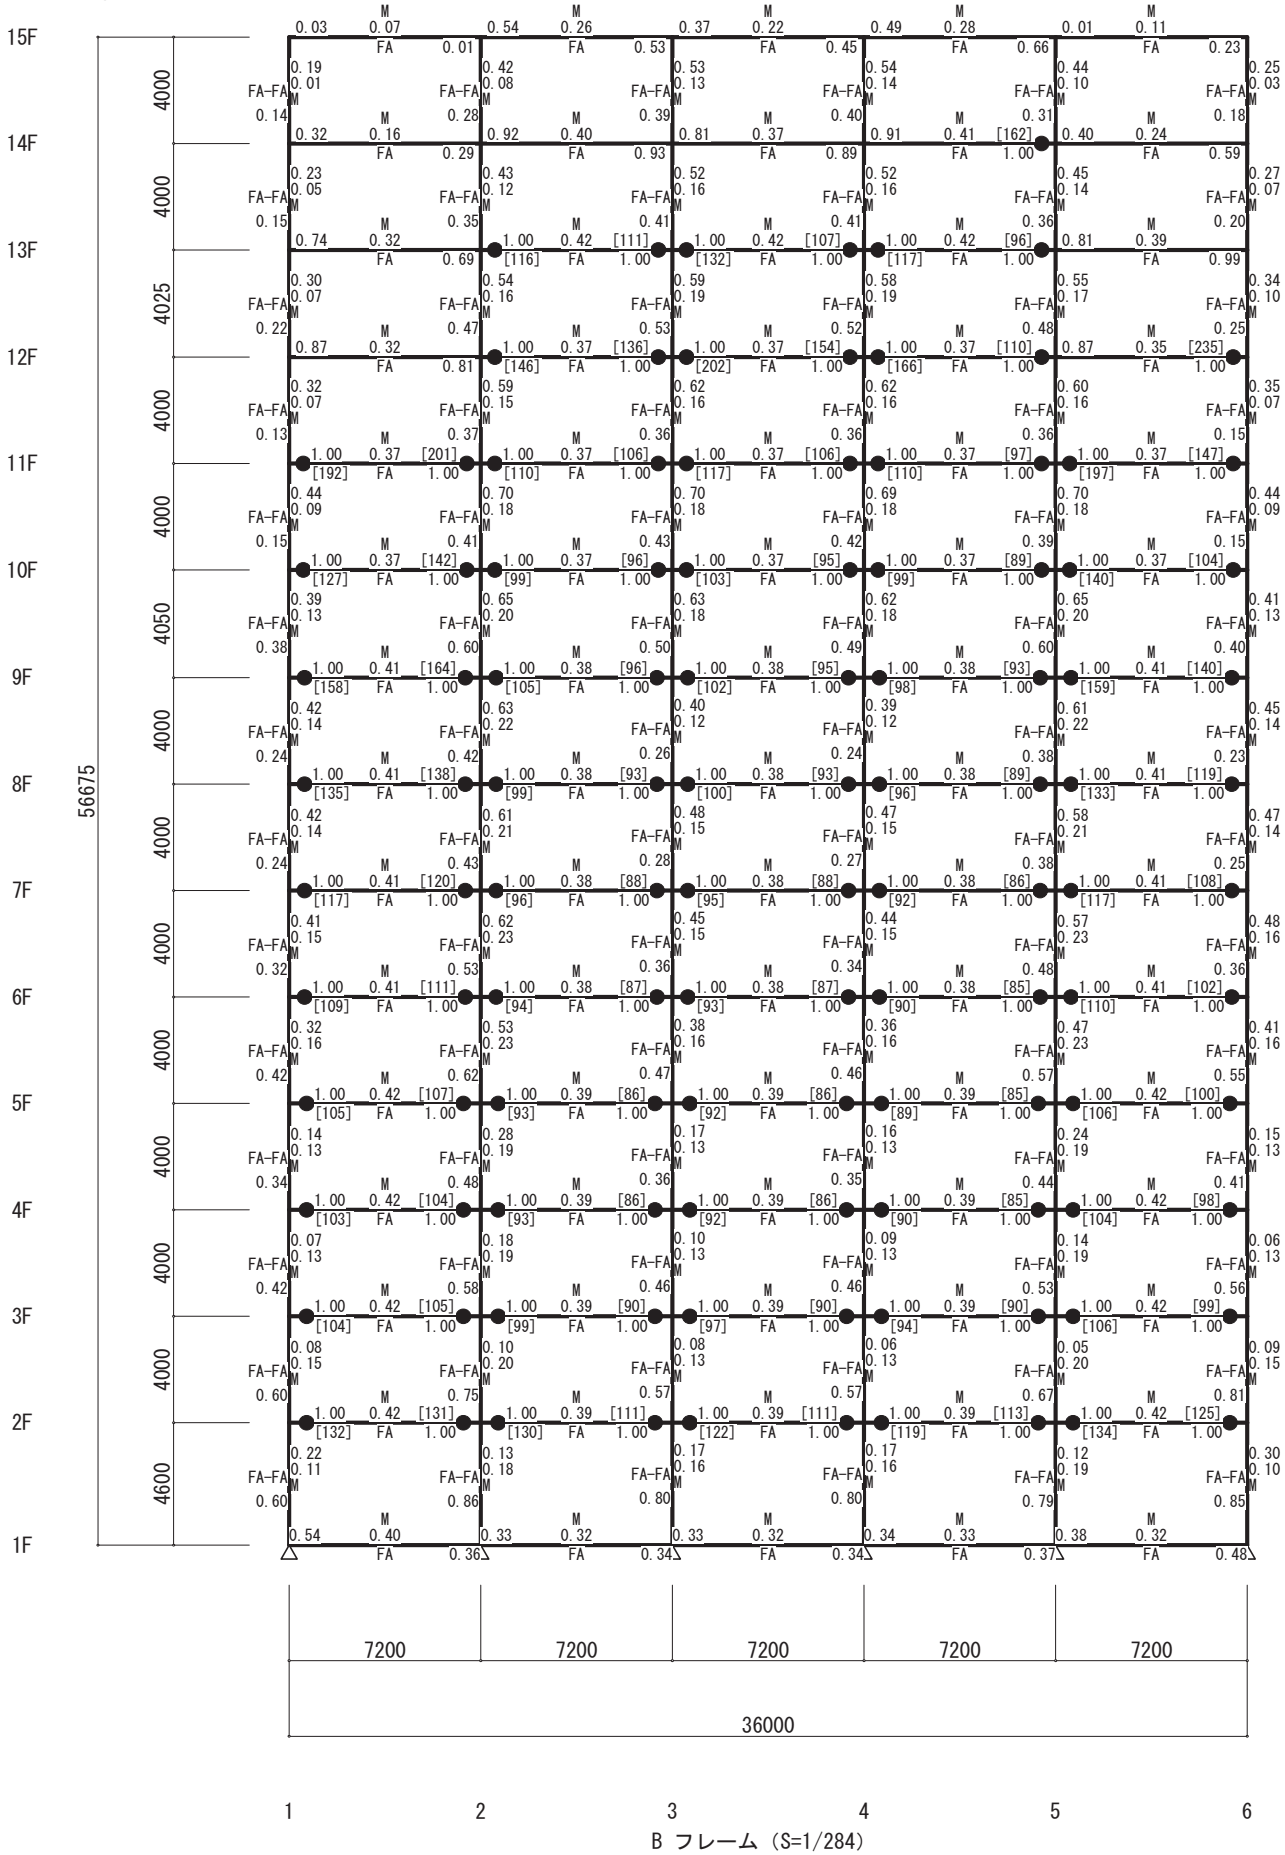


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

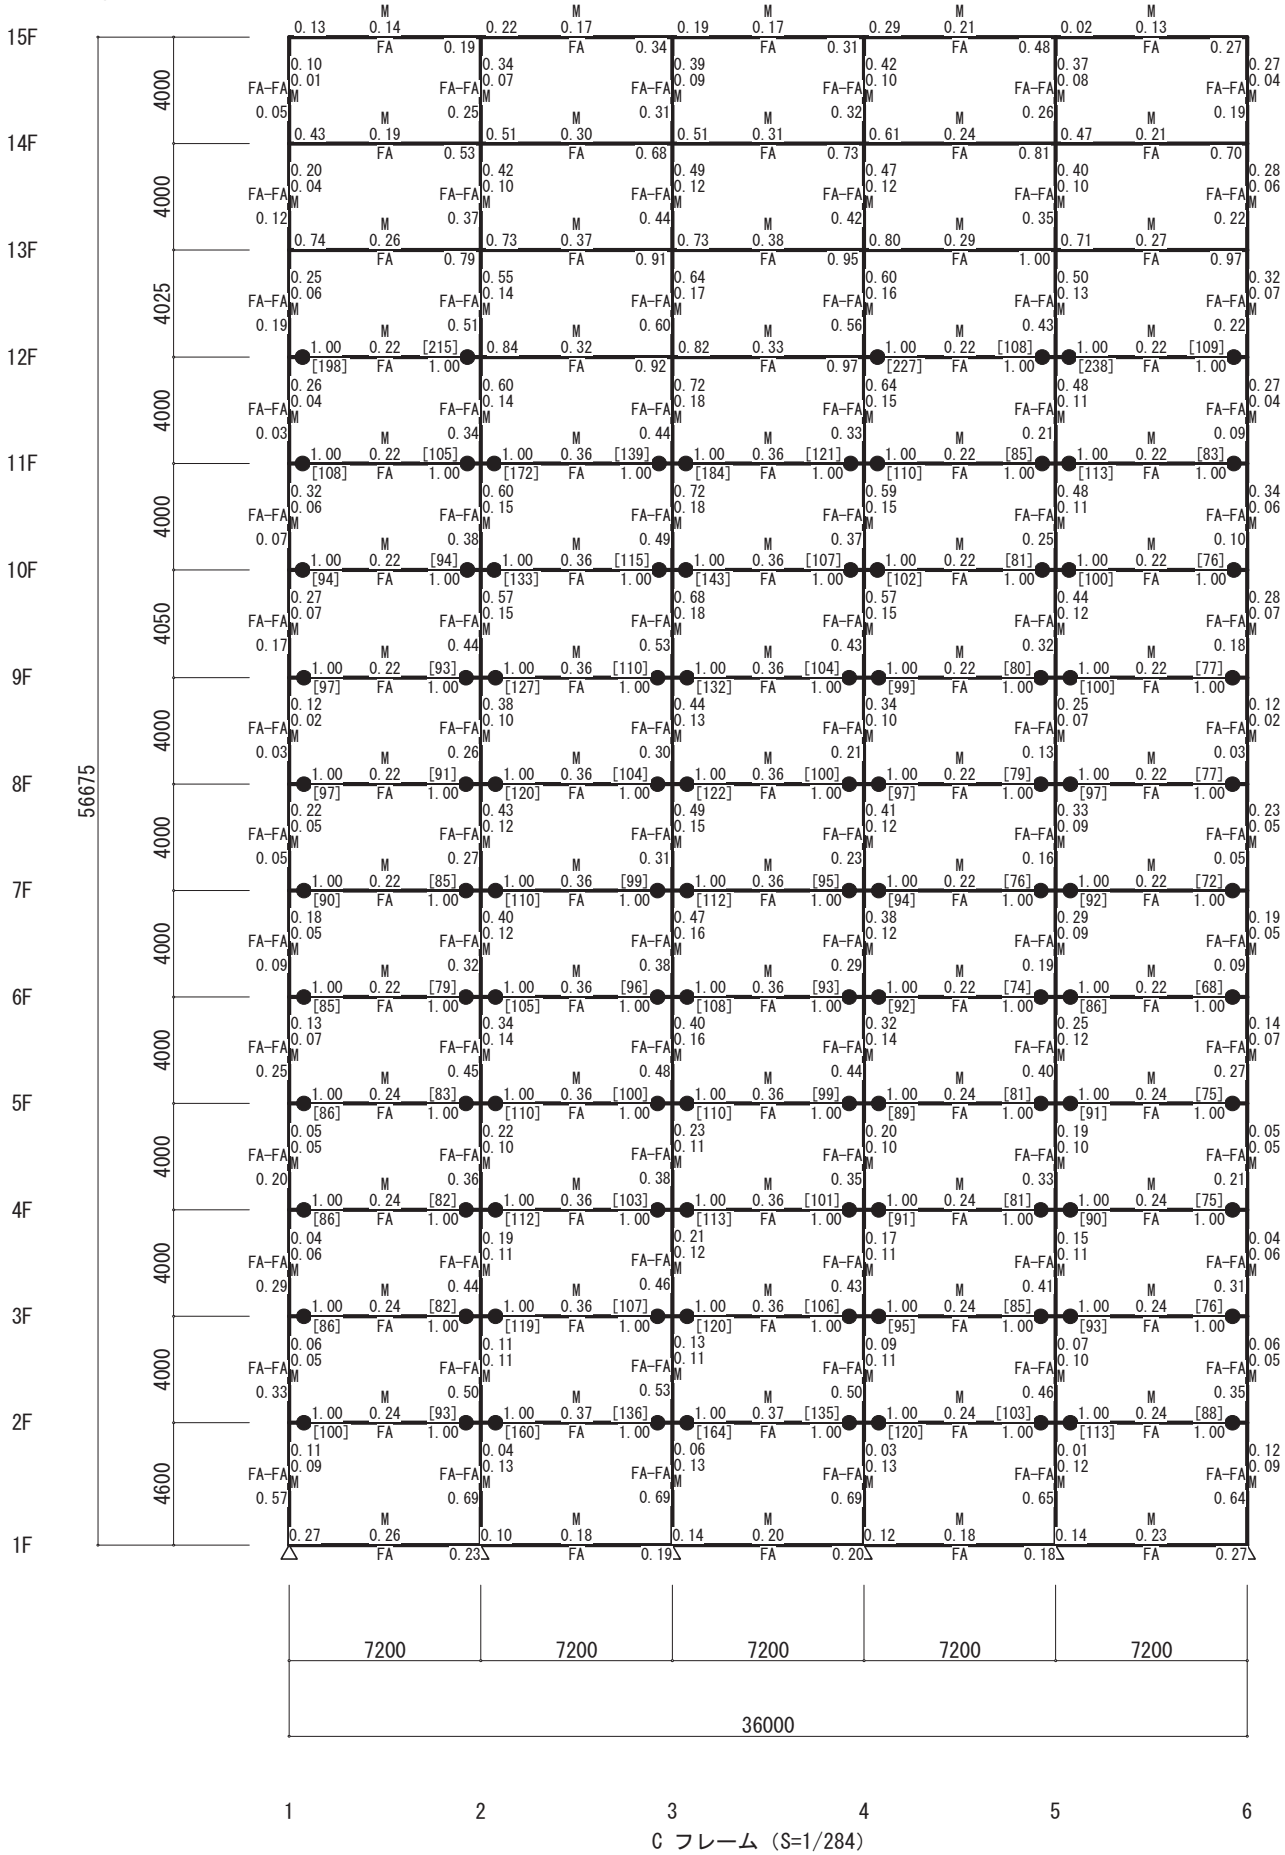


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

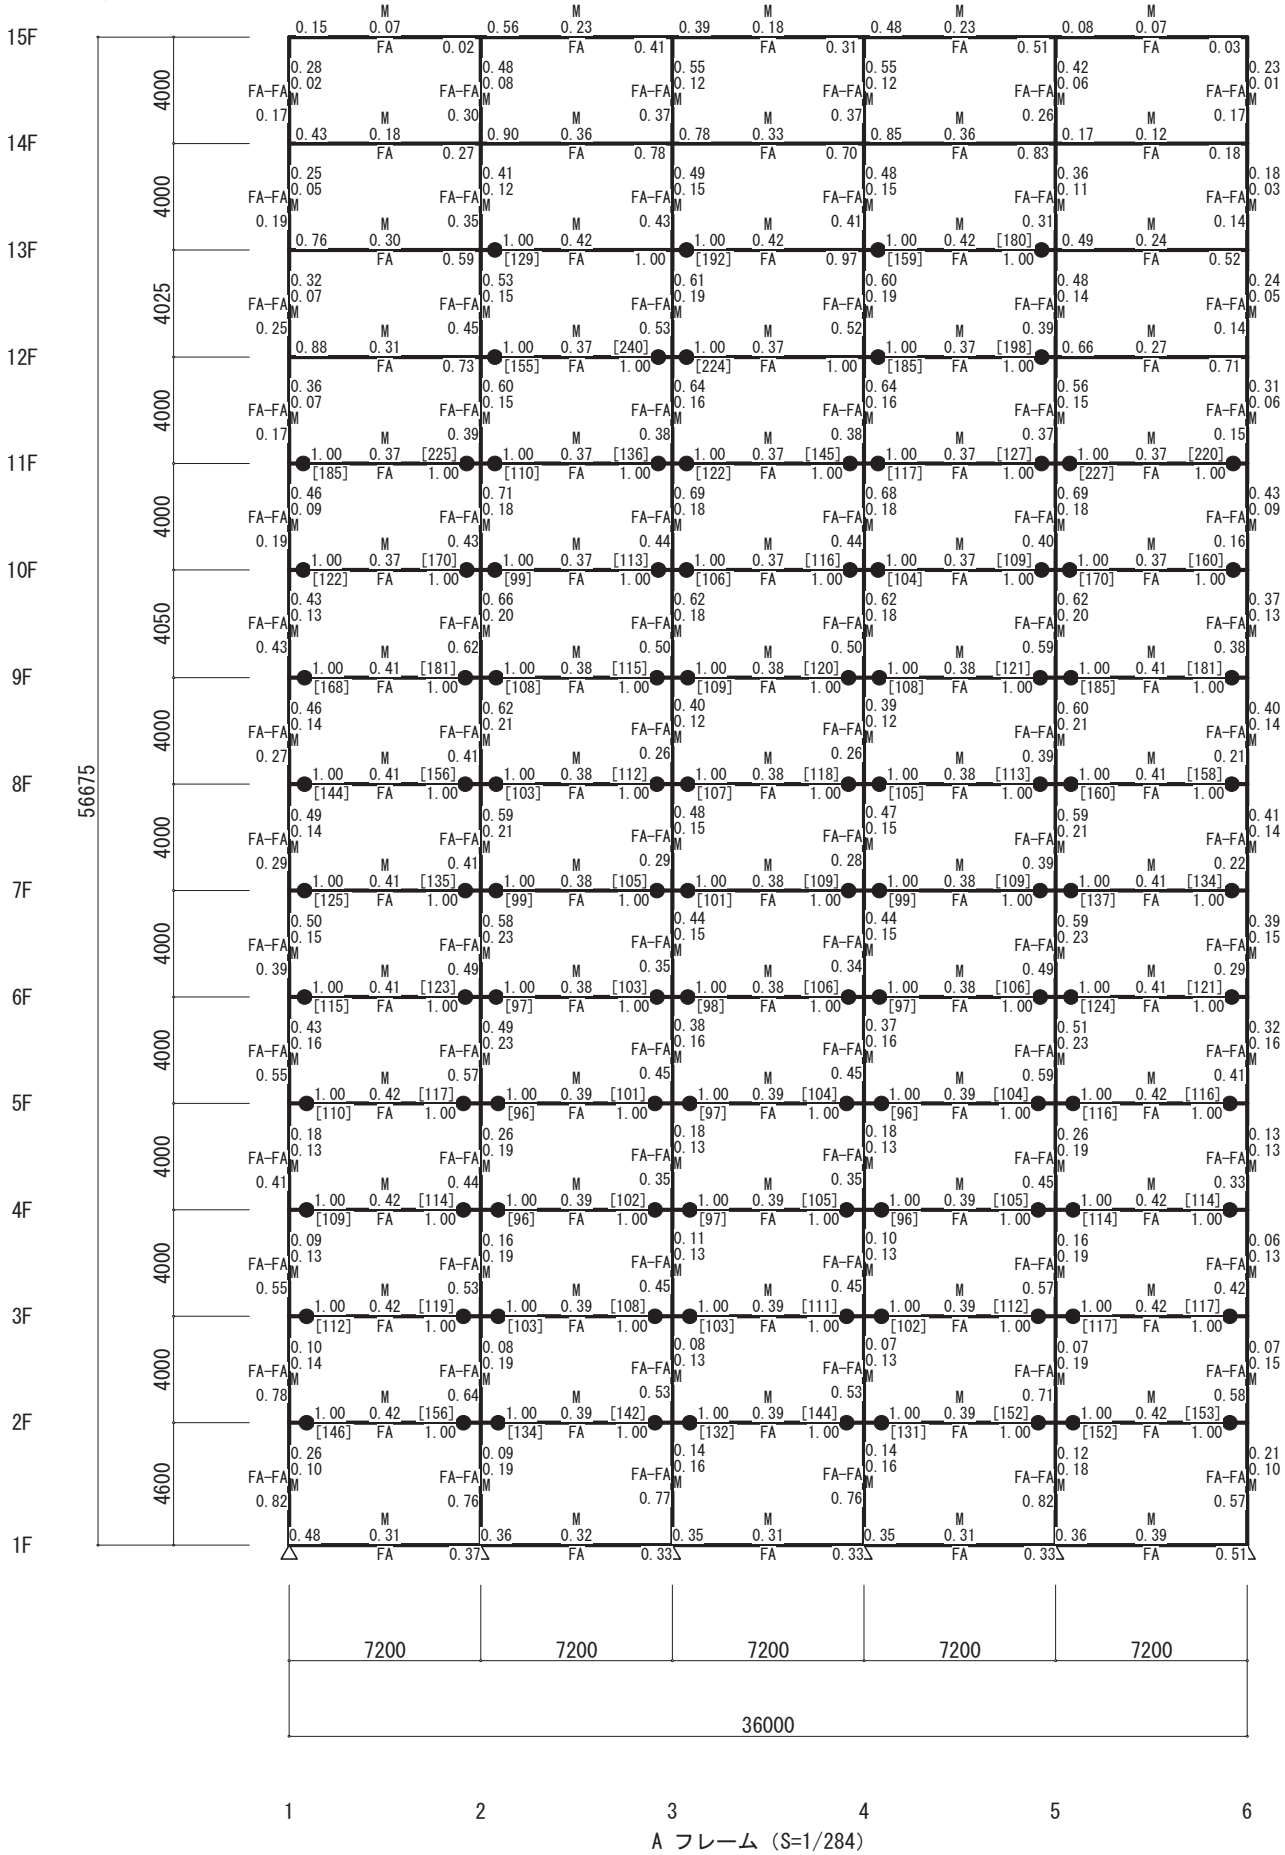


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

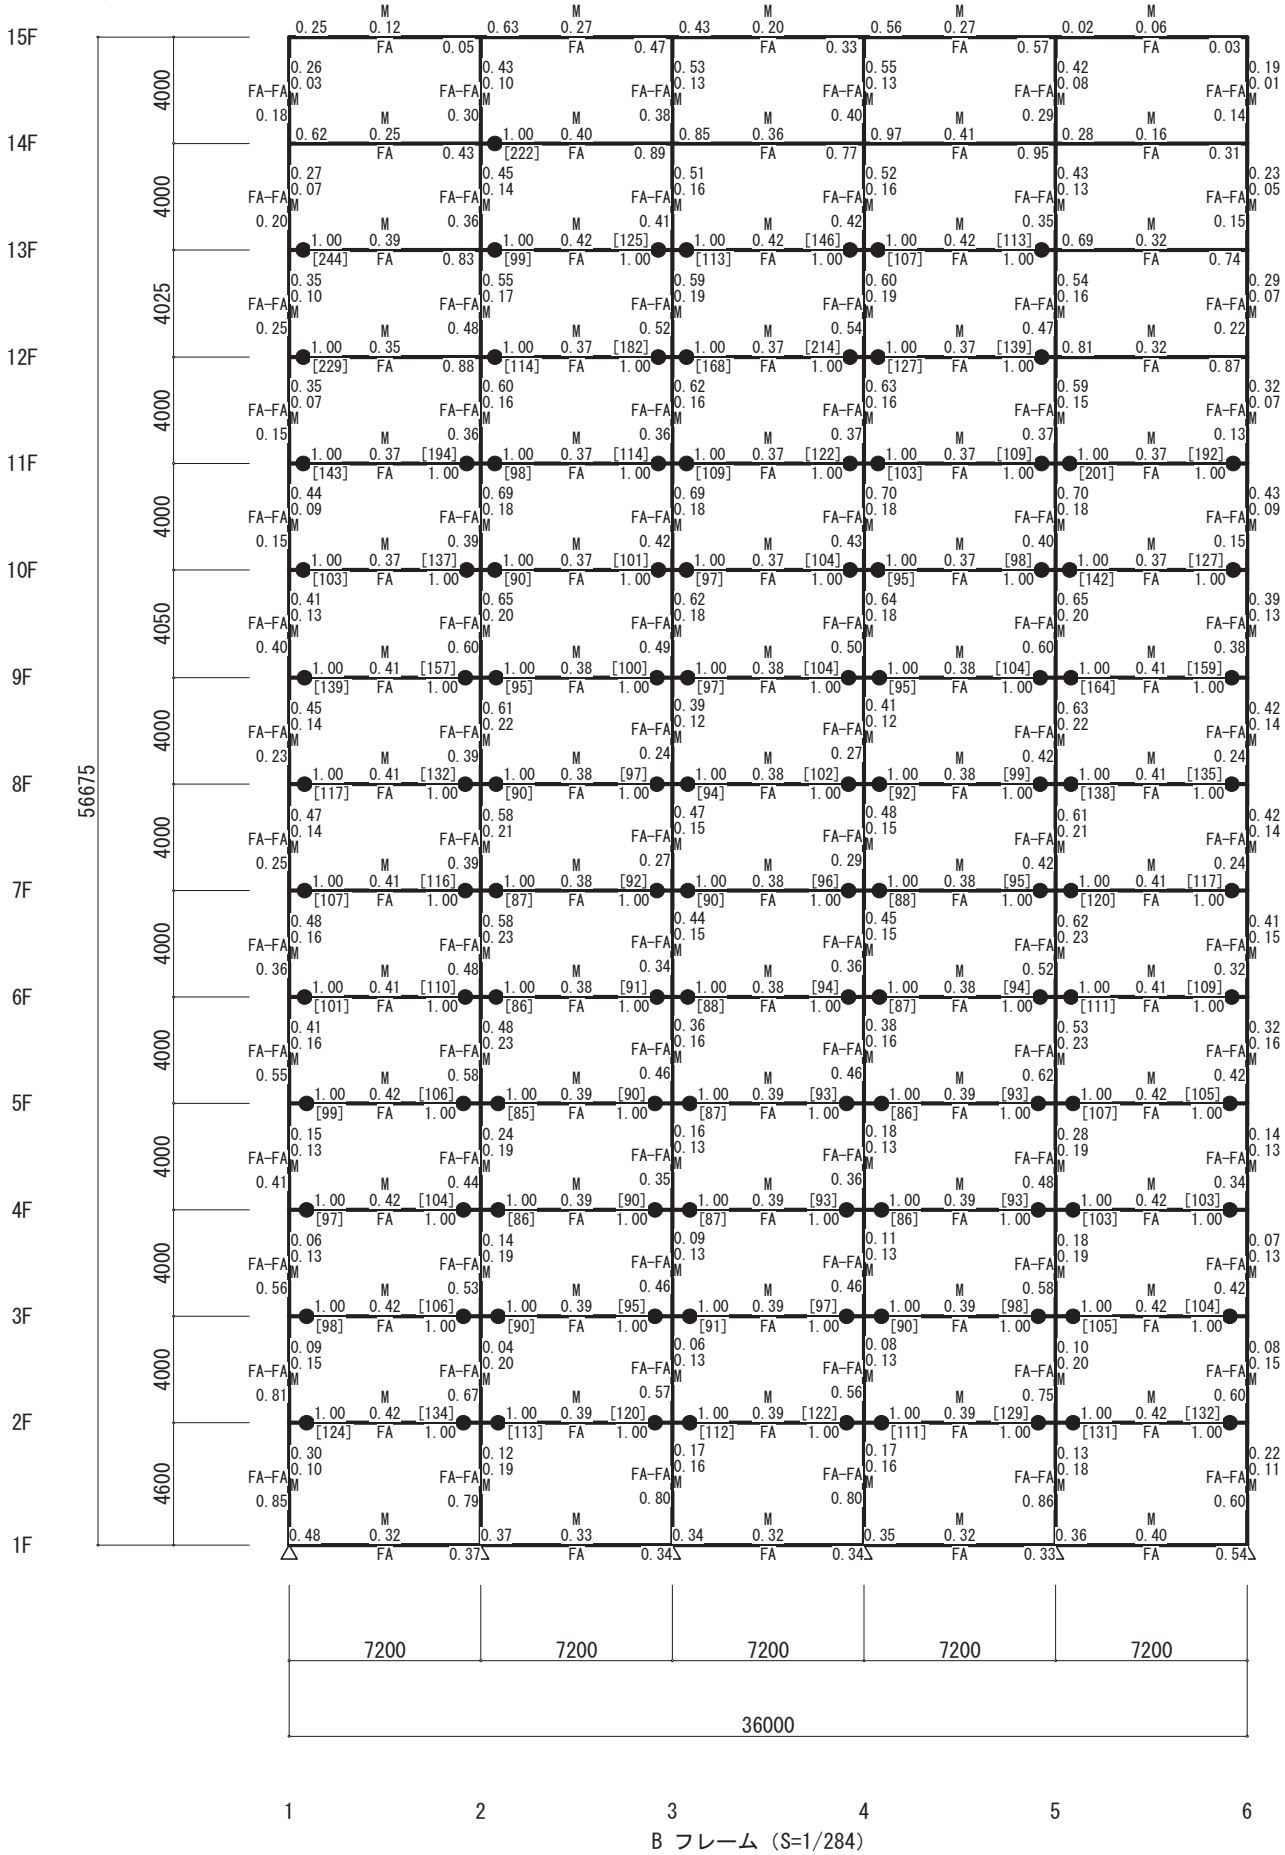

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

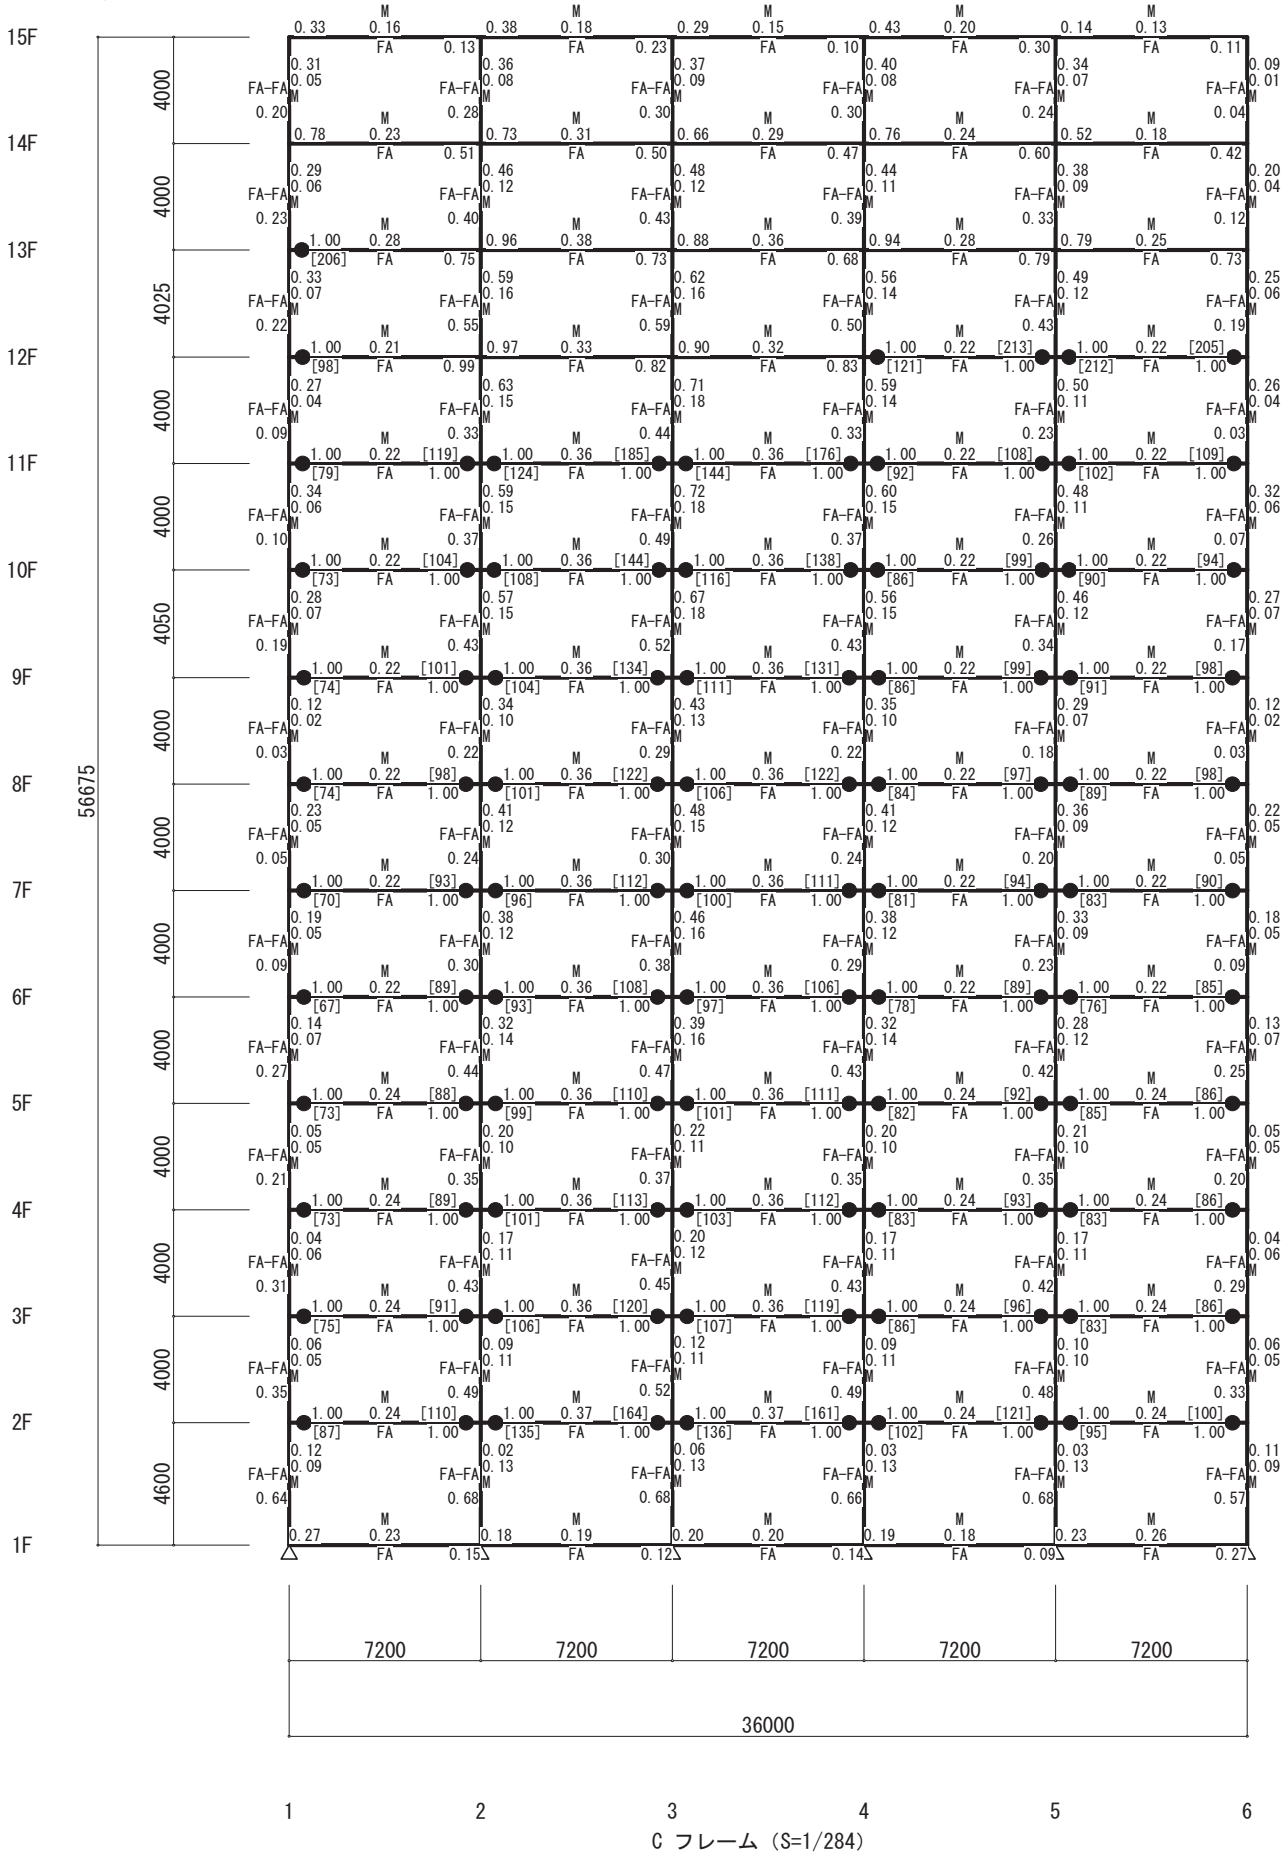


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

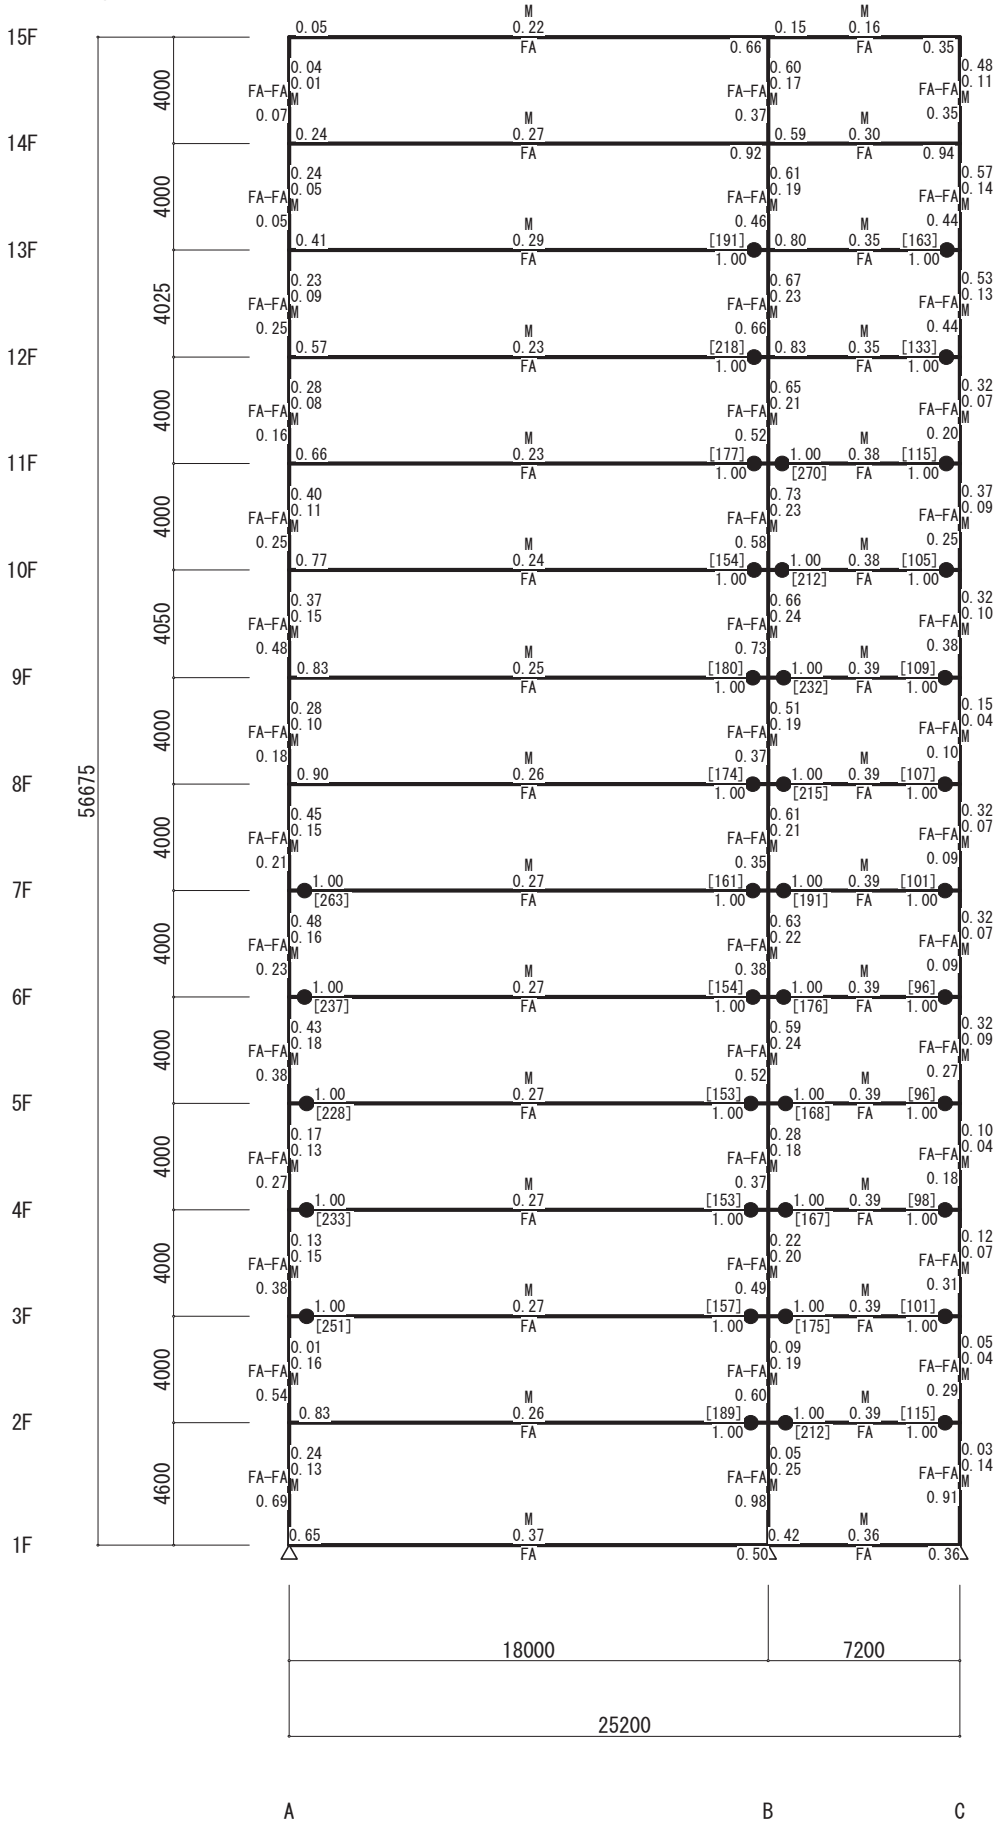


1 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

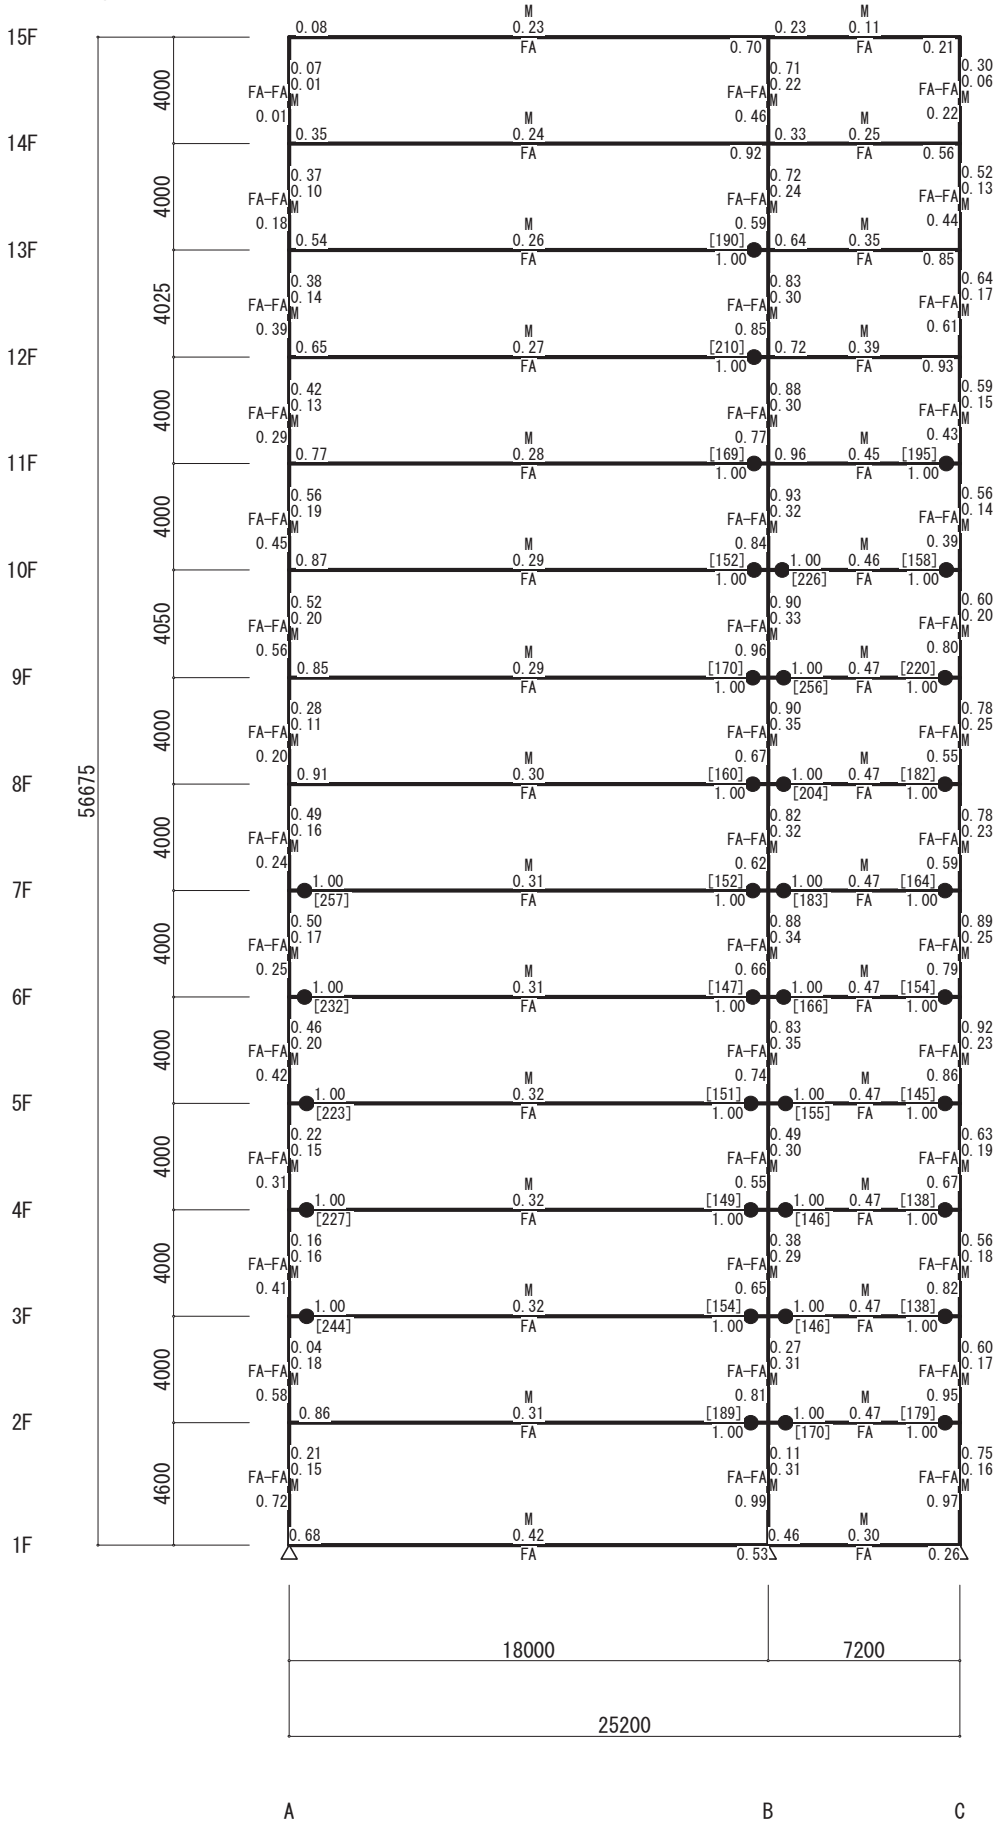


2 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

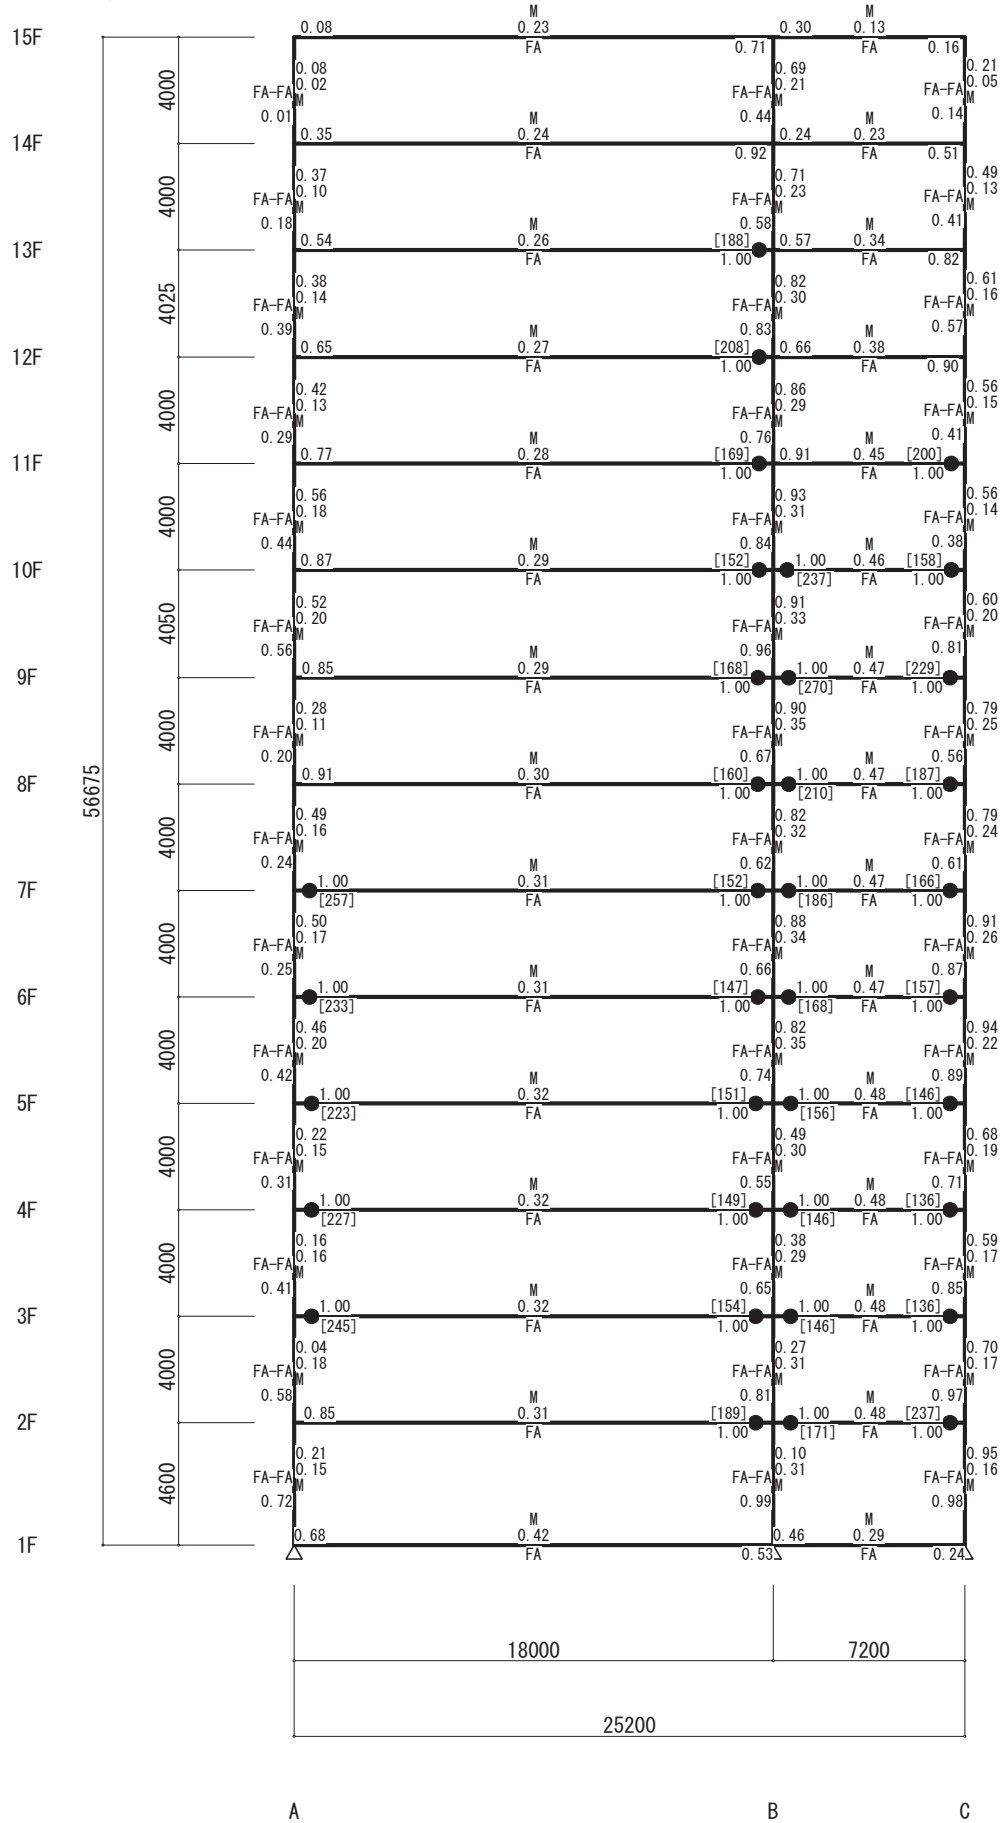


3 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

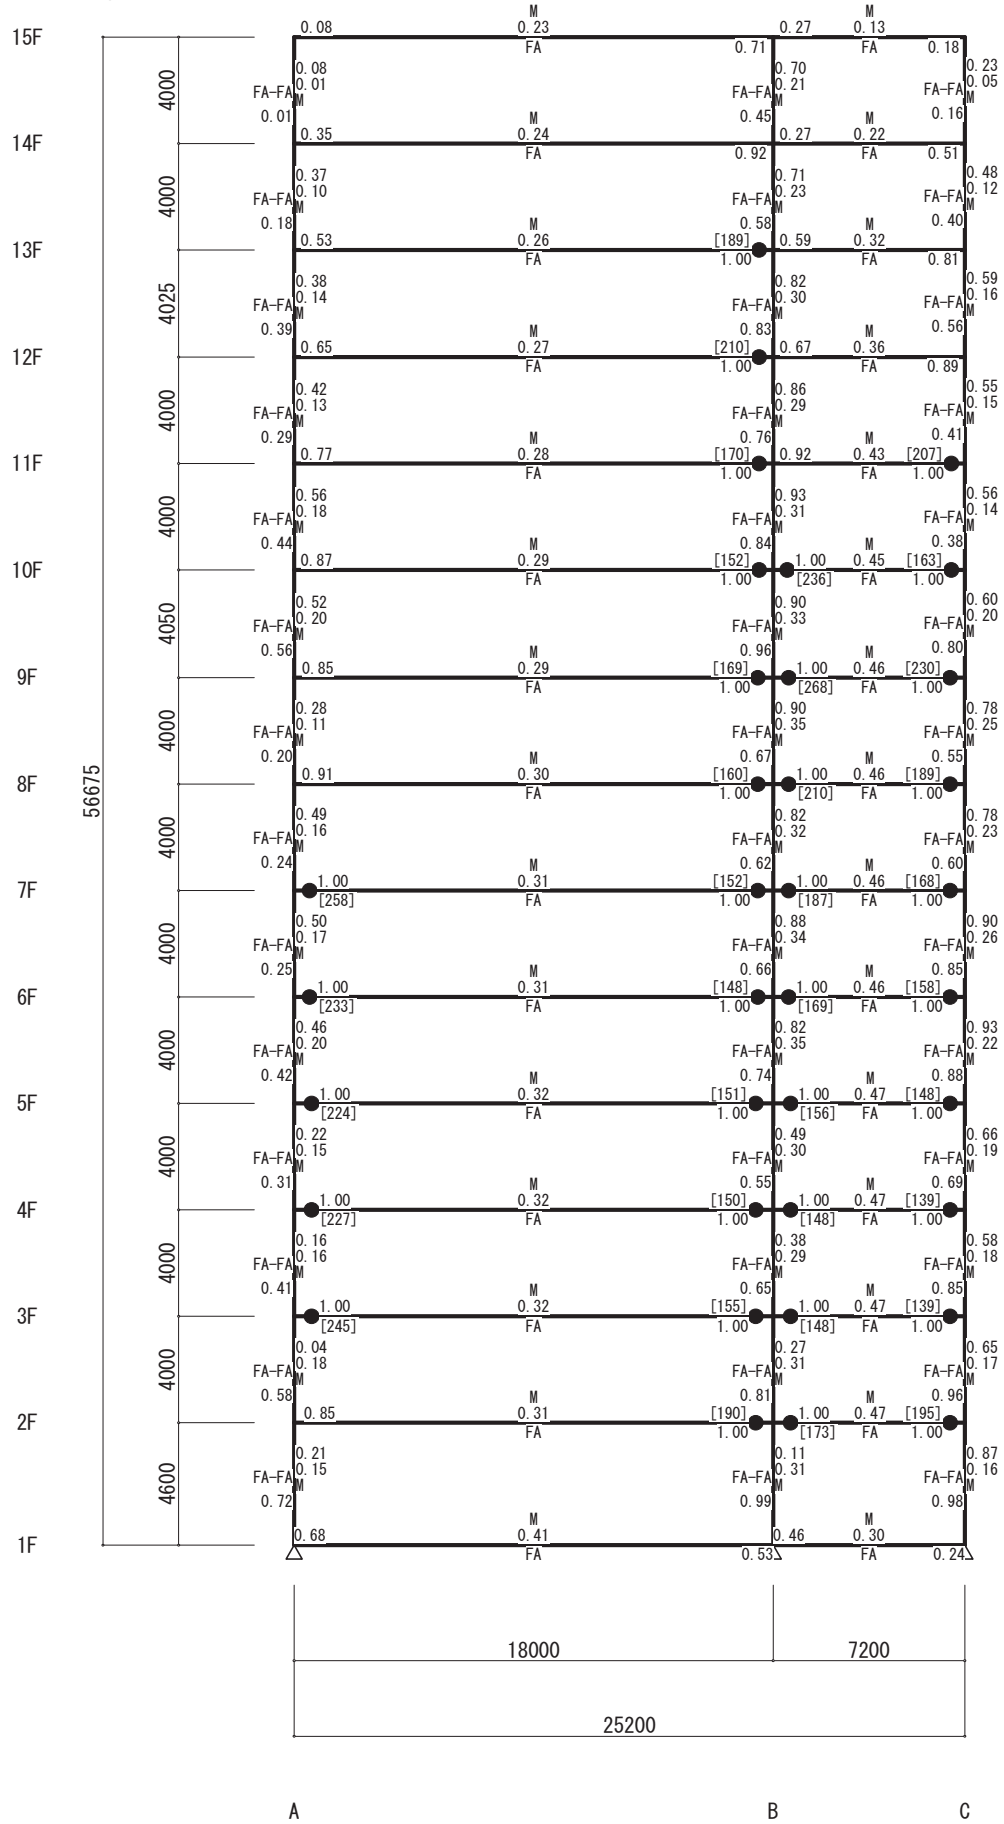


4 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

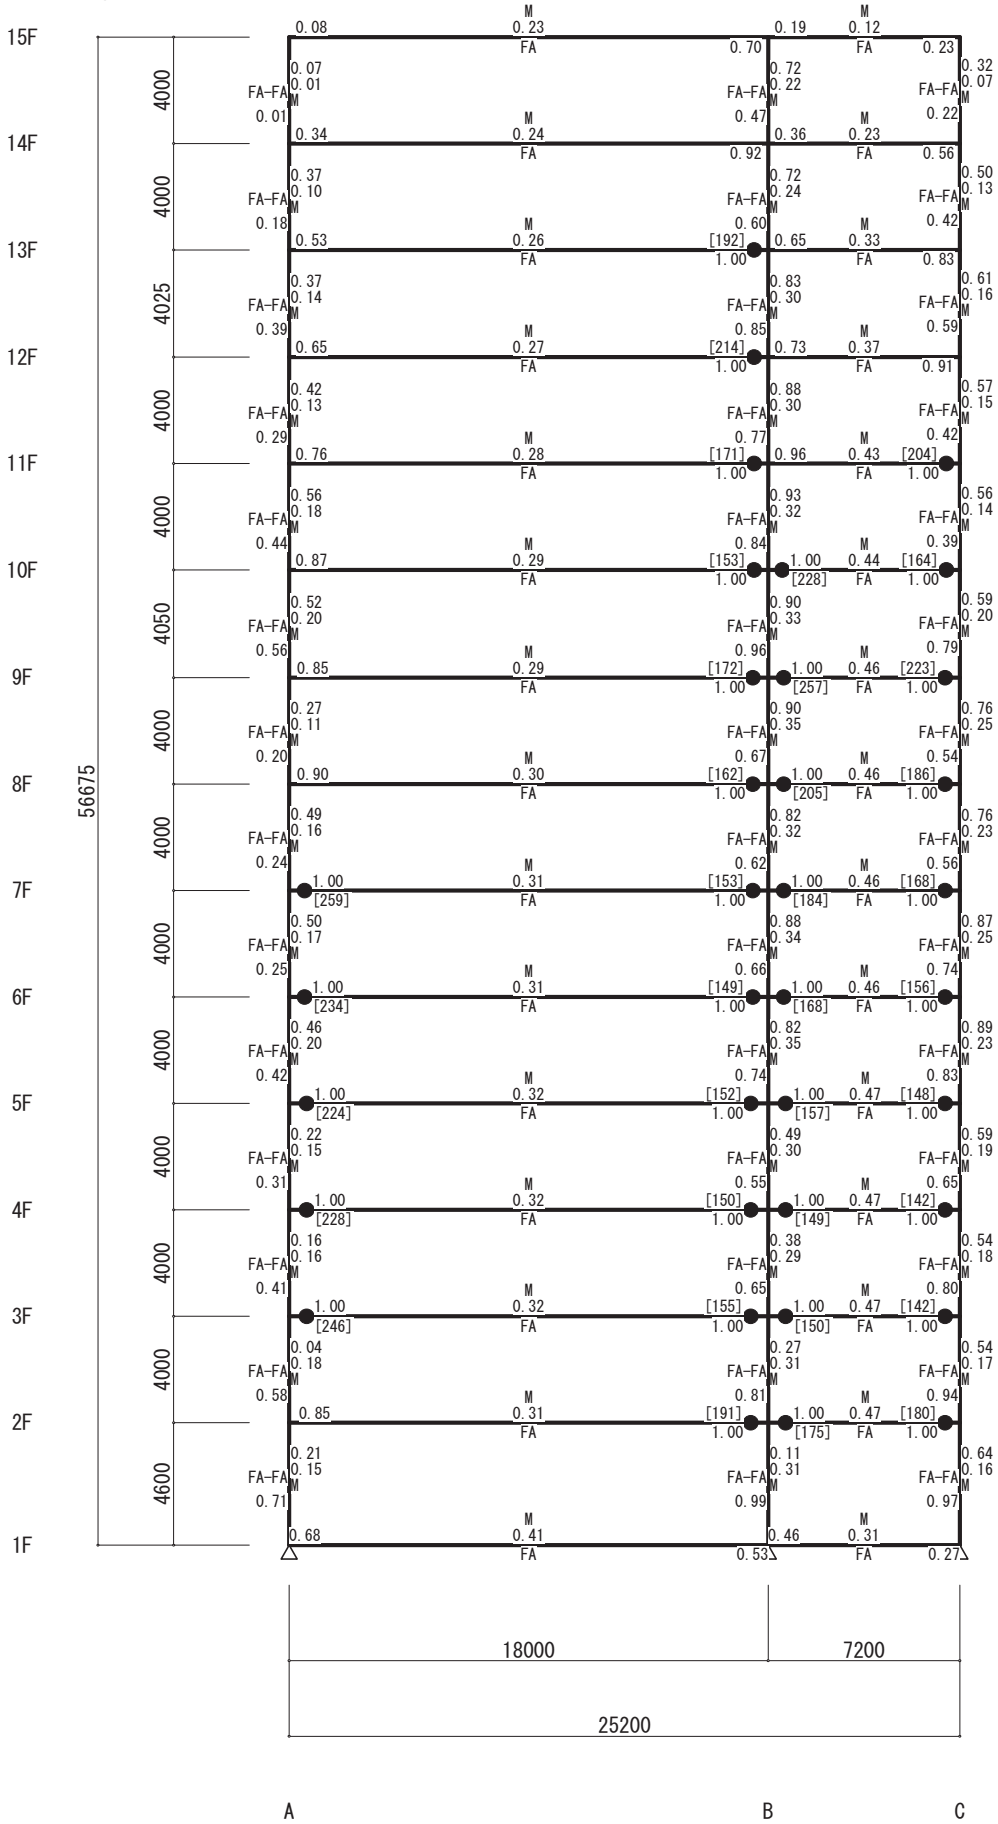


5 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

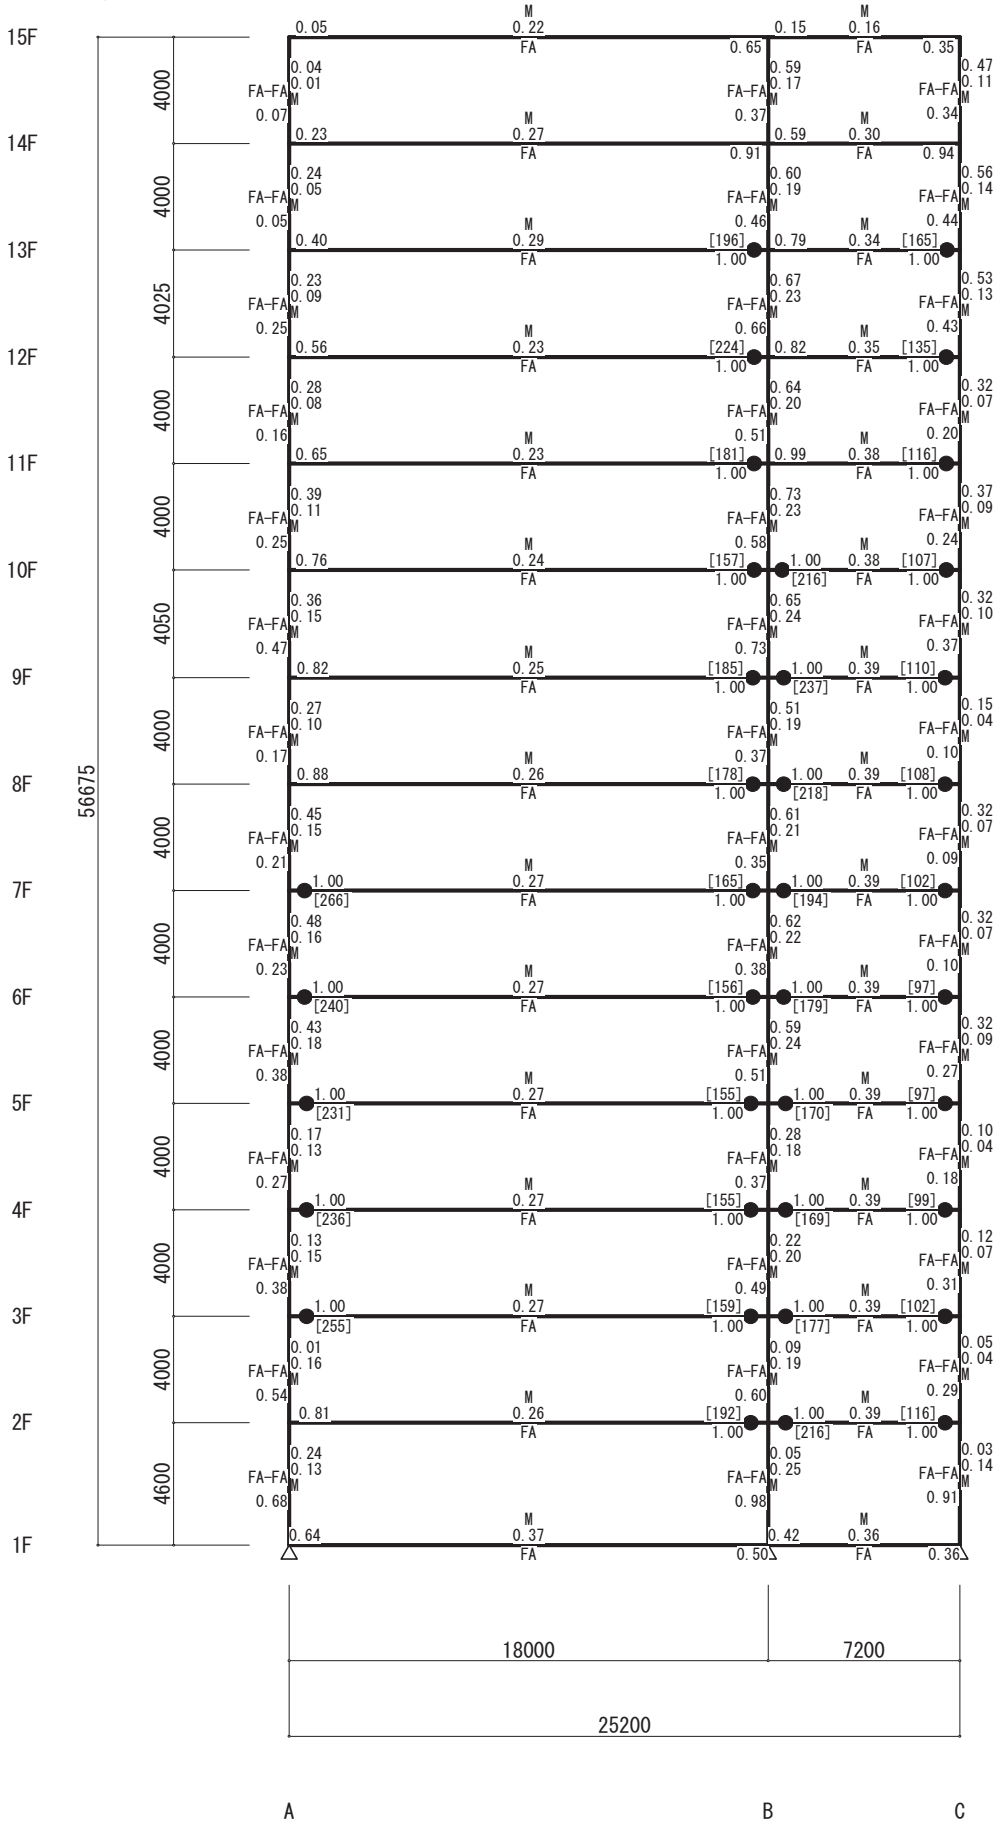


6 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

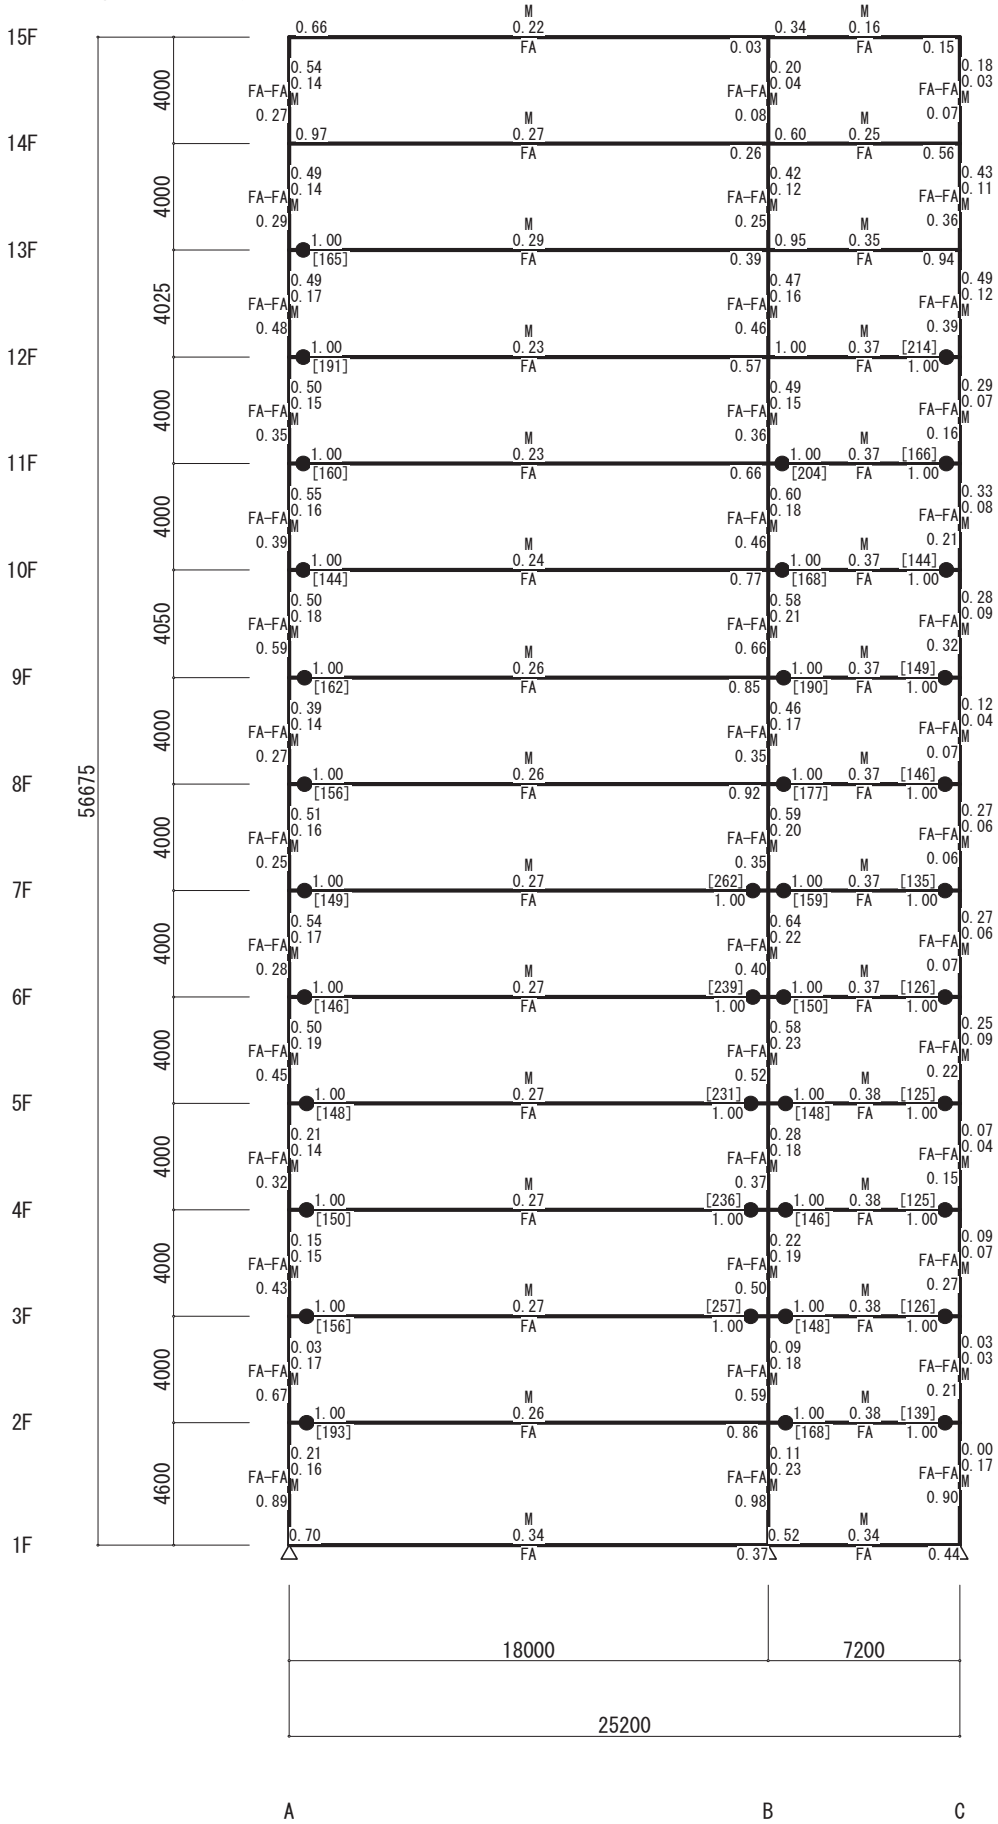


1 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

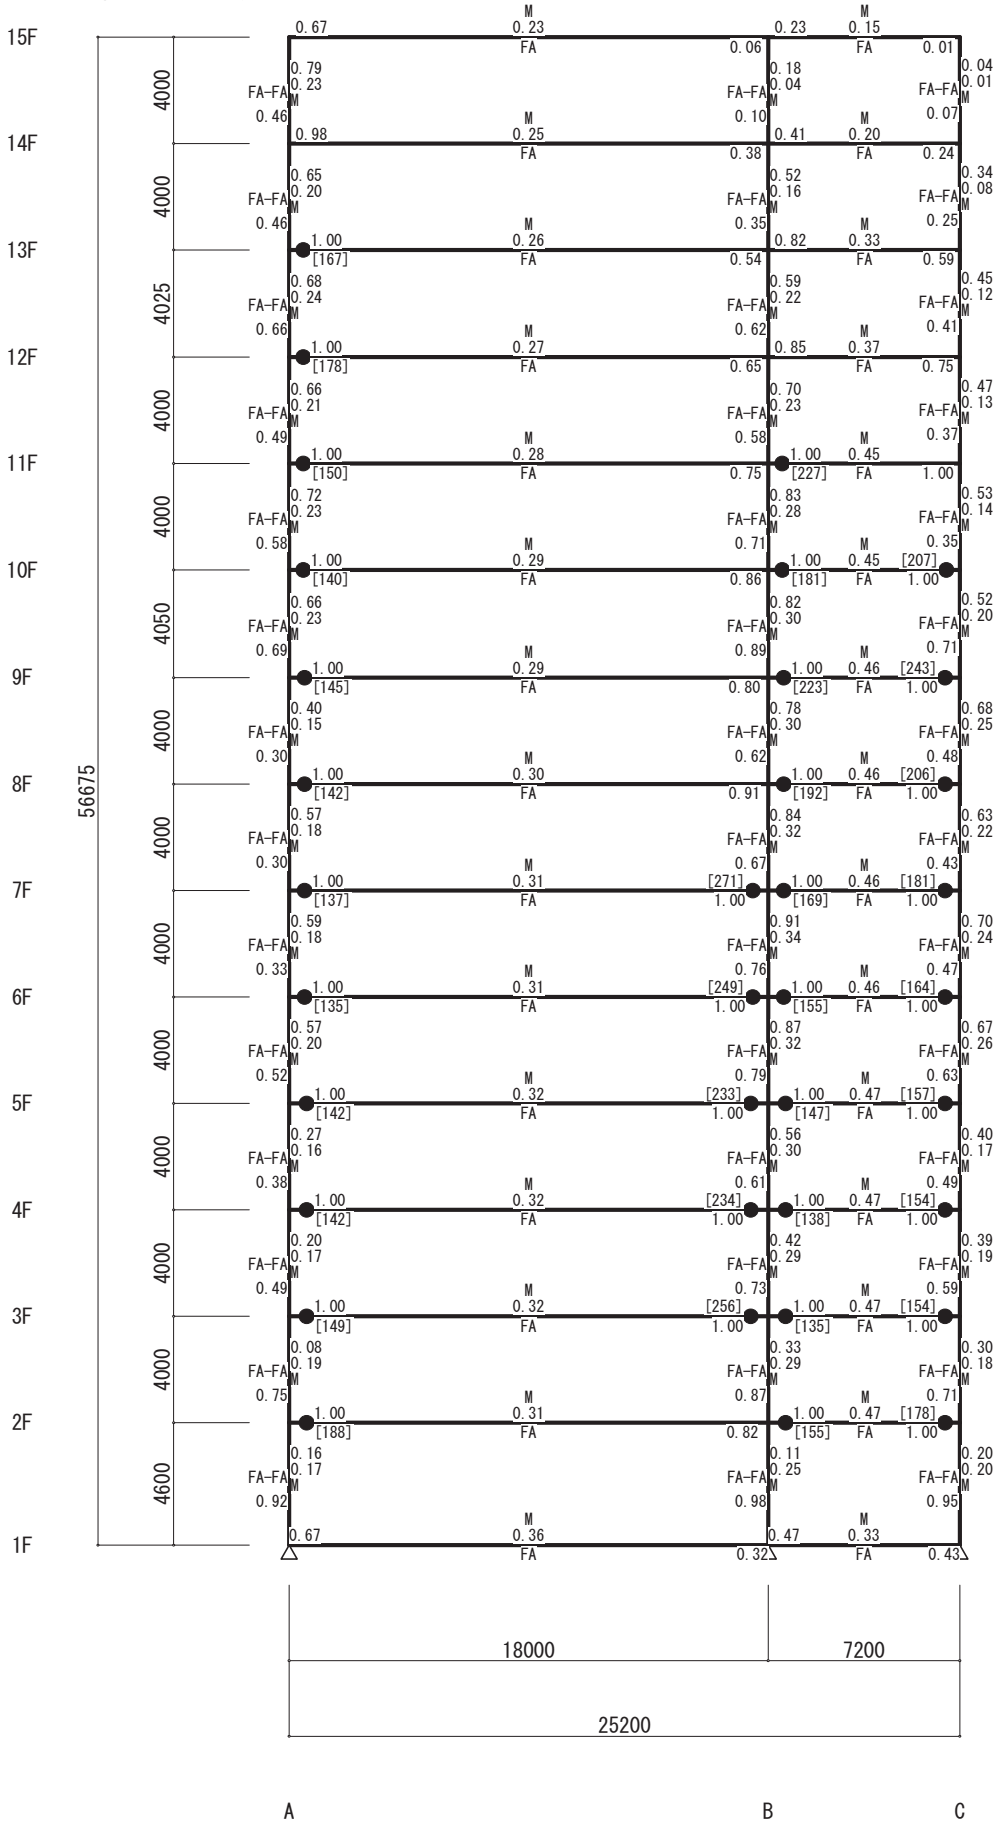


2 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

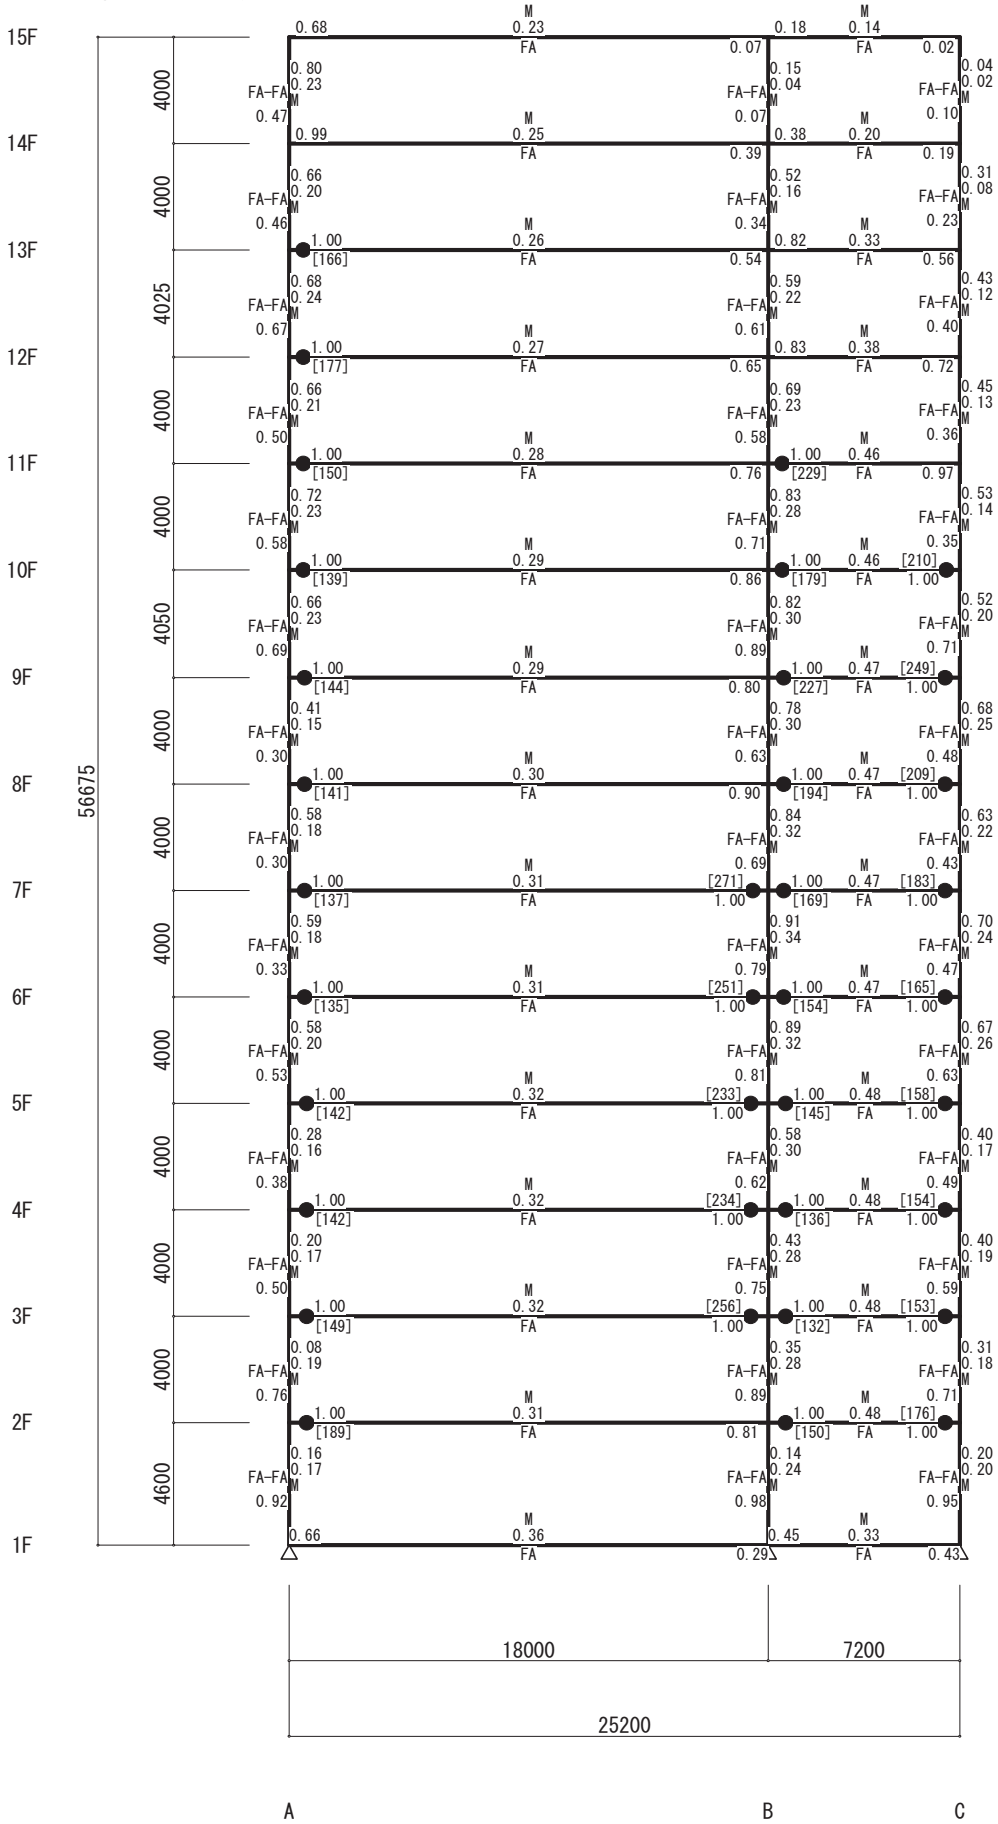


3 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

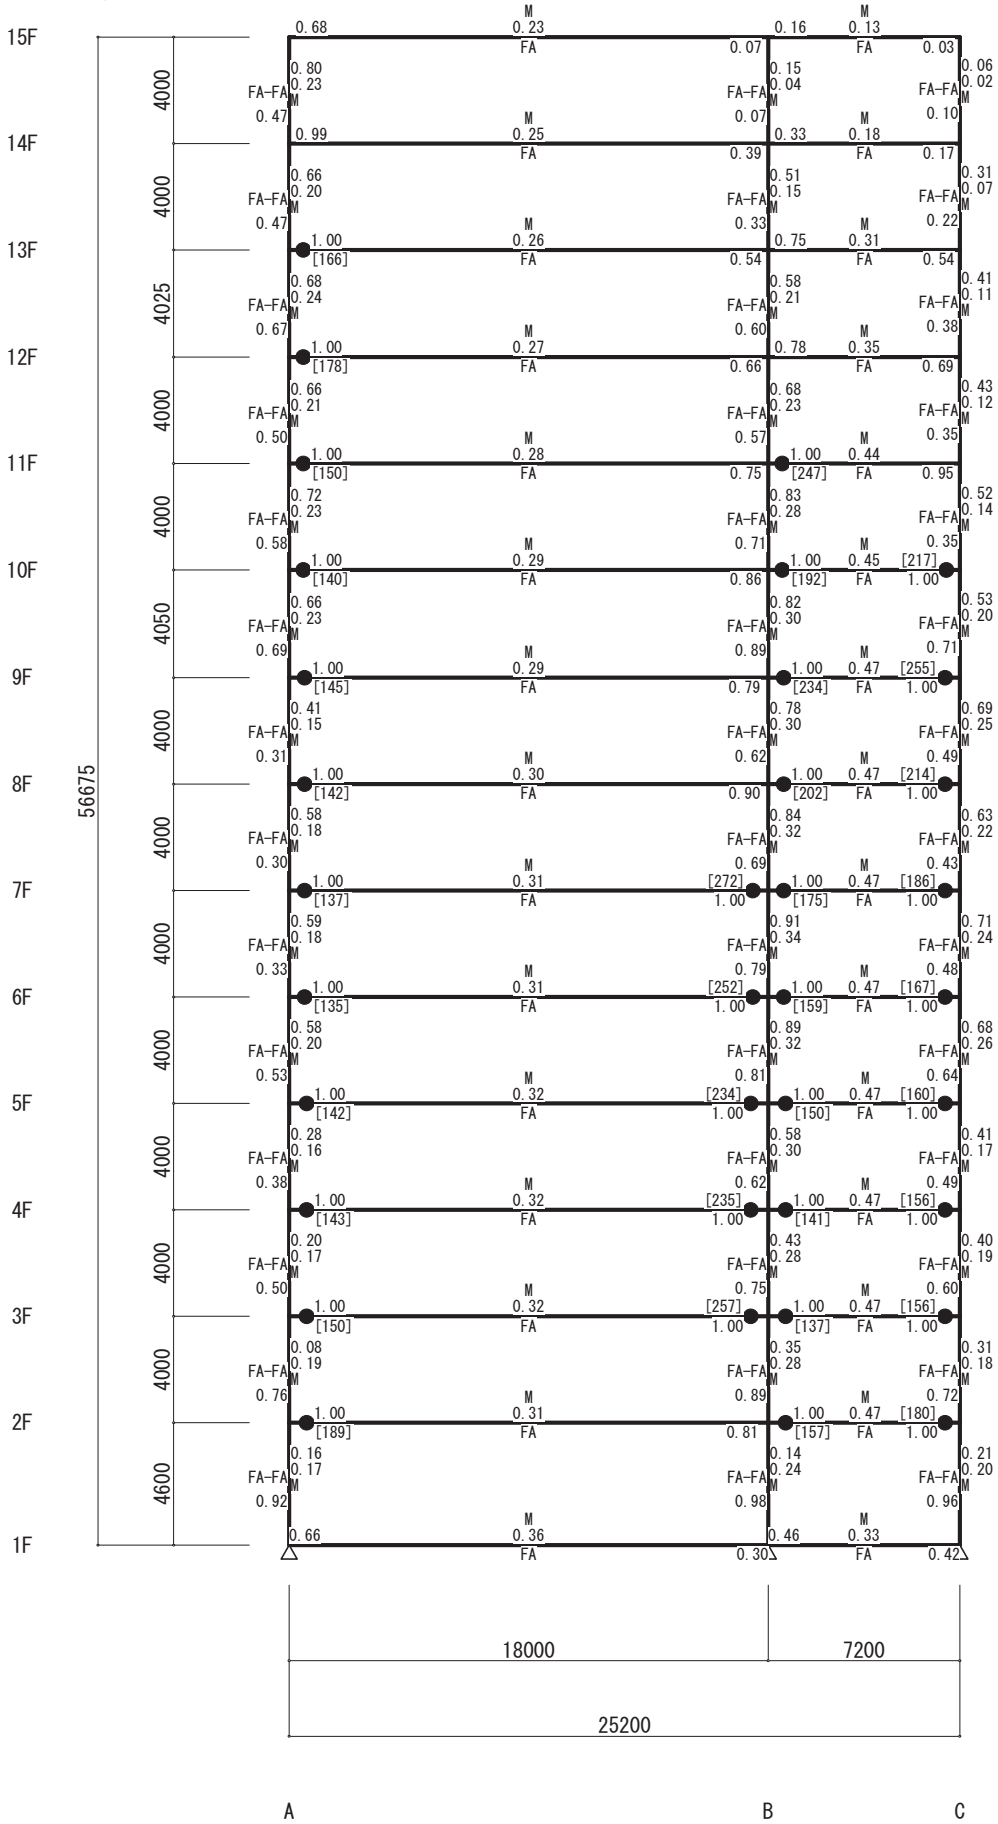


4 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

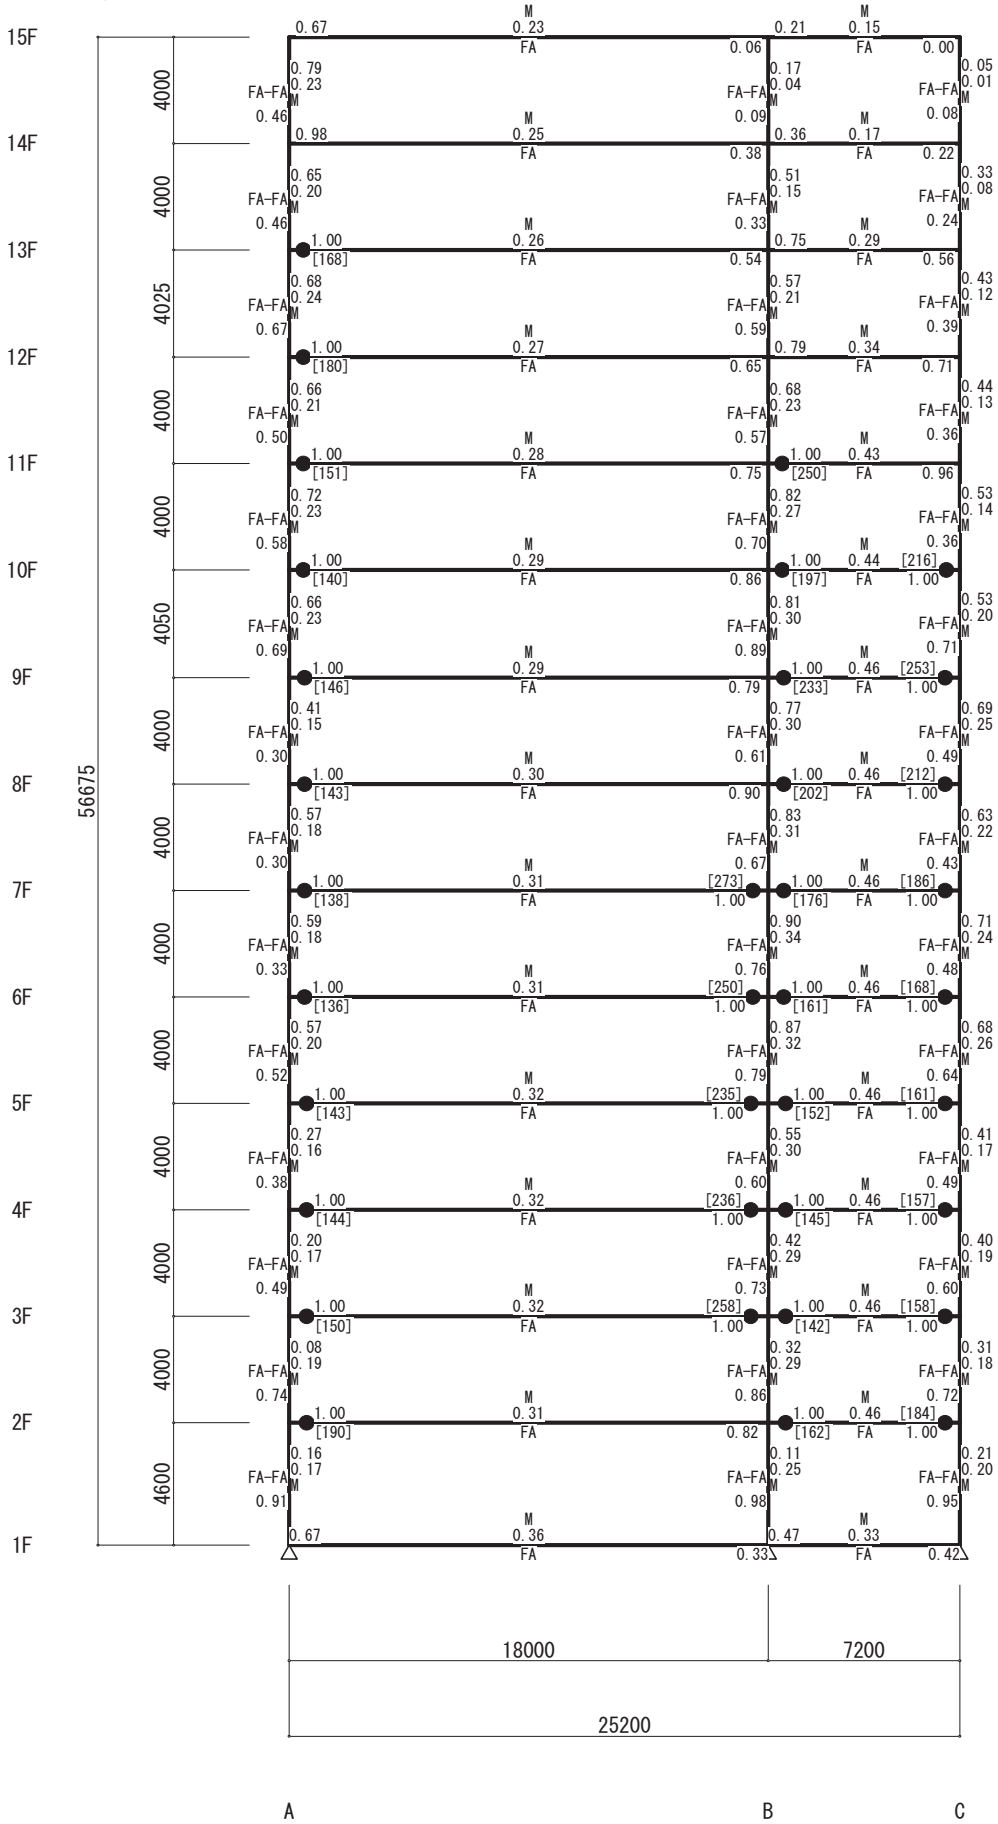

5 フレーム（S=1/284）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

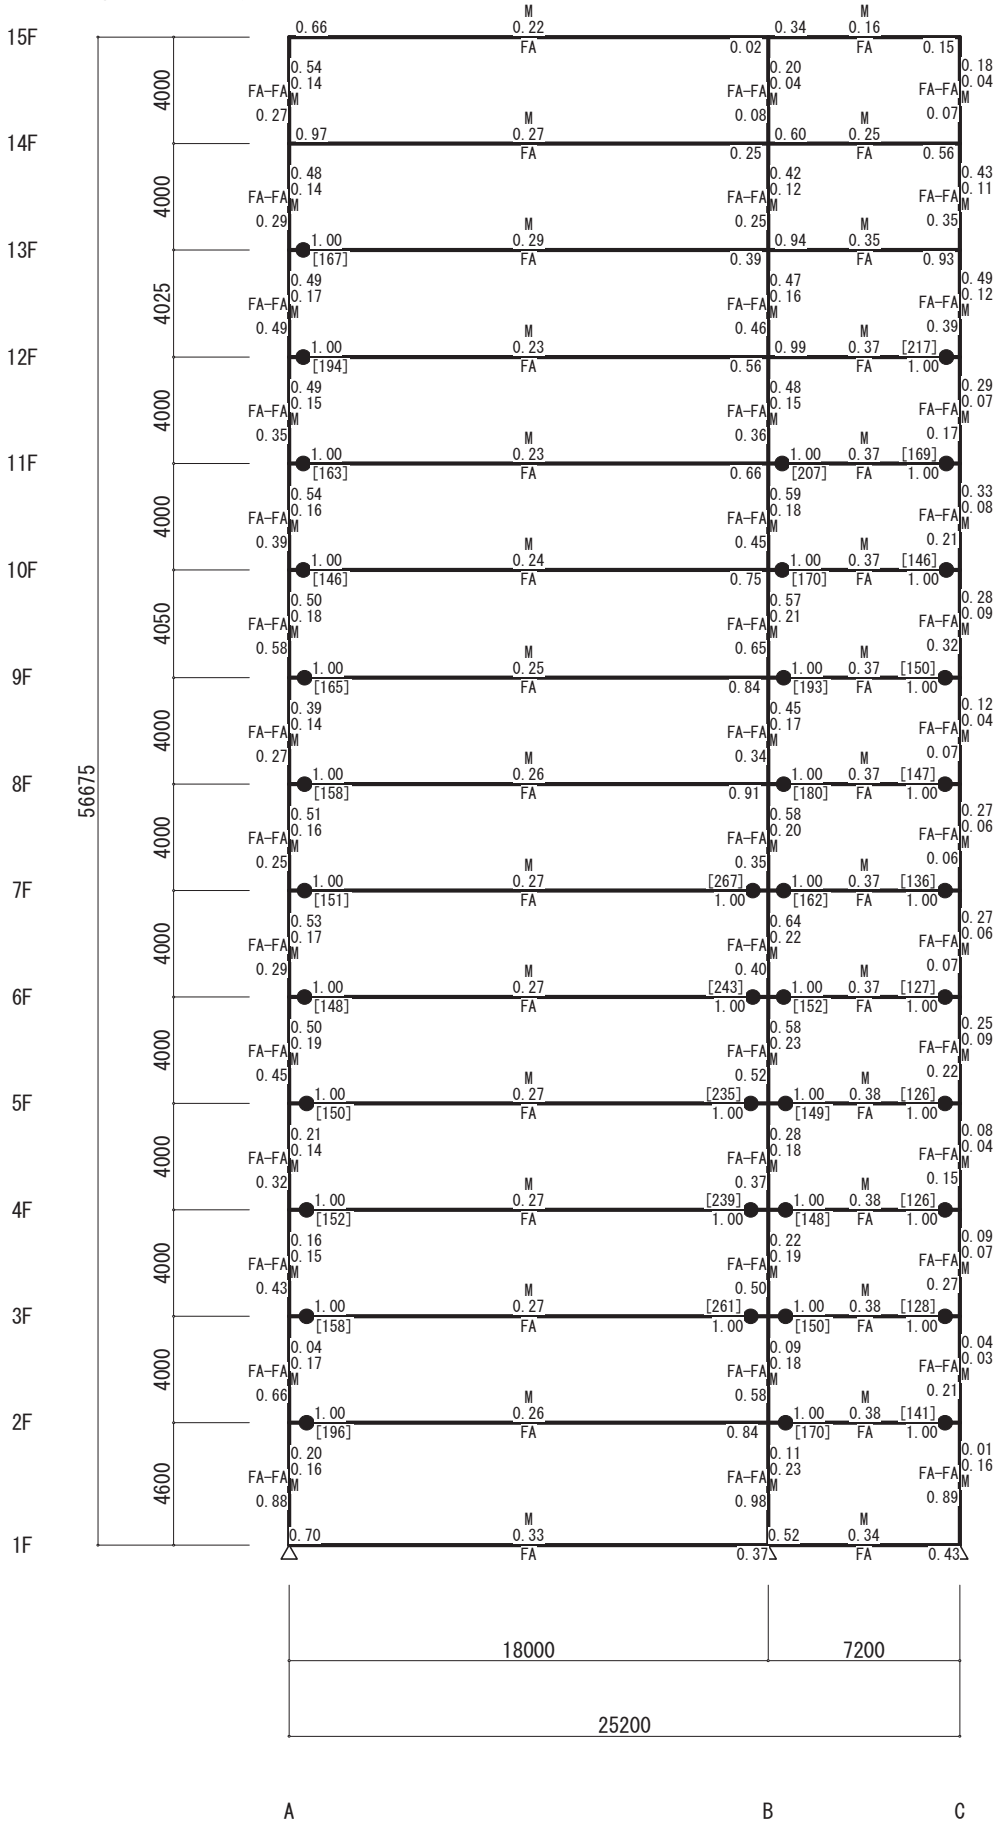

6 フレーム（S=1/284）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

X方向正加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

X方向負加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	5	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

Y方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向正加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向正加力時　C フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	39.158	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.033	0.89	27.00
		2	3	FA	M	0.023	0.61	27.00
		3	4	FA	M	0.024	0.64	27.00
		4	5	FA	M	0.024	0.66	27.00
		5	6	FA	M	0.028	0.74	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.034	0.91	27.00
		2	3	FA	M	0.023	0.61	27.00
		3	4	FA	M	0.023	0.63	27.00
		4	5	FA	M	0.024	0.65	27.00
		5	6	FA	M	0.028	0.75	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.022	0.59	27.00
		2	3	FA	M	0.013	0.35	27.00
		3	4	FA	M	0.015	0.41	27.00
		4	5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		5	6	FA	M	0.019	0.51	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.014	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.009	0.24	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.28	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.28	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.014	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.009	0.25	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.028	0.74	27.00
		2	3	FA	M	0.024	0.66	27.00
		3	4	FA	M	0.024	0.64	27.00
		4	5	FA	M	0.023	0.61	27.00
		5	6	FA	M	0.033	0.89	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.028	0.74	27.00
		2	3	FA	M	0.024	0.65	27.00
		3	4	FA	M	0.024	0.64	27.00
		4	5	FA	M	0.023	0.61	27.00
		5	6	FA	M	0.034	0.91	27.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
C	1F	1	2	FA	M	0.019	0.51	27.00
		2	3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		3	4	FA	M	0.016	0.42	27.00
		4	5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		5	6	FA	M	0.022	0.59	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.014	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.009	0.25	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.28	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.28	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.014	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.009	0.24	27.00

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.026	0.70	27.00
		B	C	FA	M	0.022	0.60	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.028	0.76	27.00
		B	C	FA	M	0.021	0.56	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.028	0.76	27.00
		B	C	FA	M	0.020	0.55	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.028	0.76	27.00
		B	C	FA	M	0.020	0.55	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.028	0.76	27.00
		B	C	FA	M	0.021	0.57	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.026	0.70	27.00
		B	C	FA	M	0.022	0.60	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.005	0.14	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.13	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.005	0.15	27.00

Y方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.74	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.024	0.66	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.72	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.69	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.024	0.66	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.71	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.74	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.13	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.005	0.14	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.13	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.13	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.13	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）［ｏ］：充分　［ｘ］：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（Ｍ：曲げ破壊，Ｓ：せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　［ｏ］：靭性破壊部材　［ｘ］：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　［ｏ］：保有耐力接合　［ｘ］：非保有耐力接合
［{o}］：保有耐力接合とみなす　［---］：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長(cm)	横補剛n	靭性	接合
A	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	8F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	9F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	15F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	10F	3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
1	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	15F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
6	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
2	9F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	5F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	15F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	39.16	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	15F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	4F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	15F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	5F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	14F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
B	14F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	12F	6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	1F	5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
C	14F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	4F	4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
1	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
2	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	14F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
3	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	6F	B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
4	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
5	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
6	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	5F	C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
2	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	12F	B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
3	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
4	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
5	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	11F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
6	14F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	3F	B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
A	14F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	5F	4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
B	14F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	8F	3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
C	14F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	11F	2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N	：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）	(N)
Ncr	： x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)

A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	424.9 97561.4	-358.5 -103.0	16621.9 15705.8	0.96	2984.7 292696.6	0.142 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	265.1 122074.0	357.6 682.4	17034.1 16530.3	0.96	2986.1 292838.0	0.237 0.002	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	707.1 122074.0	934.7 1323.2	17034.1 16530.3	0.94	2980.5 292287.2	0.459 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	524.7 122074.0	934.8 1311.2	17034.1 16530.3	0.94	2983.4 292575.1	0.448 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	871.1 122074.0	478.0 837.0	17034.1 16530.3	0.93	2977.1 291955.4	0.316 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	398.3 97561.4	-101.4 197.5	16621.9 15705.8	0.98	2985.0 292724.7	0.091 0.001	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	701.5 81480.2	-17.0 779.0	16255.5 15156.2	0.95	2980.6 292297.3	0.297 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	464.1 118919.3	644.5 1432.7	16988.3 16163.9	0.95	2984.2 292652.0	0.488 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1311.7 118919.3	710.5 1722.4	16988.3 16163.9	0.93	2964.5 290722.4	0.621 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1054.7 118919.3	712.7 1730.0	16988.3 16163.9	0.93	2972.5 291502.0	0.611 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1682.1 118919.3	666.3 1487.2	16988.3 16163.9	0.91	2950.0 289300.9	0.566 0.005	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1041.5 81480.2	23.3 908.0	16255.5 15156.2	0.94	2972.9 291537.5	0.359 0.003	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	622.9 77114.7	-42.3 1463.2	16136.7 15307.1	0.96	2982.0 292430.6	0.513 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	998.7 117446.6	776.0 2208.3	16966.3 16228.9	0.94	2974.0 291649.4	0.761 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1861.4 117446.6	769.2 2118.3	16966.3 16228.9	0.91	2941.7 288486.5	0.773 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1618.6 117446.6	767.8 2115.6	16966.3 16228.9	0.92	2952.8 289569.8	0.760 0.007	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2258.6 117446.6	782.9 2181.3	16966.3 16228.9	0.91	2920.4 286389.1	0.814 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	1949.2 77114.7	-38.0 1439.6	16136.7 15307.1	0.92	2937.4 288057.5	0.584 0.005	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	431.7 87059.0	-278.1 1832.8	19636.3 19171.7	0.97	3563.8 349489.3	0.524 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	1541.6 131319.8	622.2 2789.2	20681.7 20100.9	0.93	3541.3 347280.3	0.816 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2421.0 131319.8	614.2 2805.3	20681.7 20100.9	0.92	3505.4 343765.8	0.856 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2194.4 131319.8	610.3 2807.4	20681.7 20100.9	0.92	3516.2 344820.5	0.847 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2849.3 131319.8	655.1 2781.6	20681.7 20100.9	0.91	3482.2 341489.2	0.867 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2992.6 87059.0	−262.9 1857.6	19636.3 19171.7	0.92	3473.6 340644.8	0.653 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	247.9 87059.0	−25.8 2009.0	19636.3 18939.5	0.97	3565.1 349615.3	0.563 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2090.8 131319.8	901.6 2860.6	20681.7 20100.9	0.92	3520.8 345268.2	0.852 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2984.7 131319.8	1017.1 2855.9	20681.7 20100.9	0.90	3474.1 340692.5	0.884 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2771.9 131319.8	1018.0 2859.5	20681.7 20100.9	0.90	3486.7 341927.9	0.876 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3439.4 131319.8	912.6 2827.3	20681.7 20100.9	0.89	3444.1 337746.1	0.898 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	4034.1 87059.0	−13.4 2018.5	19636.3 18939.5	0.89	3398.3 333263.8	0.743 0.006	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	58.3 96505.1	1118.1 1630.1	19918.8 18860.4	0.98	3565.7 349673.9	0.451 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	2634.7 128097.3	1828.1 2485.5	20624.4 19566.0	0.88	3494.3 342676.0	0.758 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	3545.4 116032.3	1464.5 2405.3	20389.2 19566.0	0.86	3436.4 336999.3	0.779 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	3349.1 116032.3	1464.1 2404.1	20389.2 19566.0	0.86	3450.4 338364.6	0.771 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	4031.5 128097.3	1827.4 2477.8	20624.4 19566.0	0.85	3398.6 333285.1	0.813 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	5079.5 96505.1	1130.1 1643.9	19918.8 18860.4	0.81	3300.4 323654.5	0.662 0.005	OK
8F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	3786.4 238800.5	2010.2 3266.3	26624.0 25157.0	0.90	5284.8 518258.0	0.699 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	4110.0 176636.5	1225.9 2074.4	25861.2 25157.0	0.88	5258.7 515703.2	0.507 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	3935.9 176636.5	1226.0 2075.0	25861.2 25157.0	0.88	5273.0 517103.4	0.501 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	4039.7 238800.5	2007.1 3265.8	26624.0 25157.0	0.90	5264.5 516276.0	0.708 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	6781.4 192891.5	1152.9 2315.3	26095.9 24687.6	0.86	4962.0 486608.2	0.654 0.005	OK
7F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4936.3 221827.5	2254.3 2937.6	26448.0 24687.6	0.87	5182.5 508227.9	0.680 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4677.2 162352.9	1584.2 2326.6	25626.5 24687.6	0.86	5207.9 510719.1	0.568 0.005	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4529.1 162352.9	1584.1 2326.4	25626.5 24687.6	0.86	5221.8 512082.0	0.562 0.005	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4057.5 221827.5	2256.7 2938.0	26448.0 24687.6	0.88	5263.1 516131.7	0.650 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	8494.2 176636.5	1449.1 2156.8	25861.2 24218.1	0.82	4695.2 460445.1	0.691 0.005	OK
6F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	6084.4 221827.5	2962.3 2637.0	26448.0 24687.6	0.84	5053.5 495575.9	0.720 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5241.8 162352.9	2152.1 1883.0	25626.5 24687.6	0.83	5150.8 505119.0	0.553 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5119.4 162352.9	2152.0 1883.1	25626.5 24687.6	0.83	5163.7 506386.6	0.548 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4072.1 221827.5	2949.3 2634.0	26448.0 24687.6	0.87	5261.9 516013.3	0.647 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	10204.5 176636.5	2104.1 1794.3	25861.2 24218.1	0.78	4369.1 428463.9	0.741 0.005	OK
5F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	7231.5 192891.5	3675.6 1882.9	26095.9 24218.1	0.85	4897.7 480301.6	0.899 0.008	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	5803.8 138531.6	3030.5 1275.4	25157.0 24218.1	0.85	5087.5 498910.7	0.737 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	5706.4 138531.6	3030.5 1275.5	25157.0 24218.1	0.86	5098.9 500032.6	0.734 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	4082.3 192891.5	3721.5 1886.9	26095.9 24218.1	0.89	5261.0 515930.1	0.792 0.007	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	11910.9 149734.3	2934.5 1081.8	25391.7 23748.7	0.81	3984.3 390727.0	0.975 0.008	OK
4F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	8395.8 314417.5	4878.9 1234.2	34370.4 32265.6	0.90	8240.5 808114.4	0.763 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	6371.3 218988.1	3944.7 455.7	33214.7 32265.6	0.90	8542.6 837739.3	0.608 0.005	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	6300.3 218988.1	3944.3 455.8	33214.7 32265.6	0.91	8551.7 838630.7	0.606 0.005	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	4086.8 314417.5	4872.2 1187.2	34370.4 32265.6	0.93	8784.0 861414.7	0.639 0.006	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	13647.6 251125.6	4023.8 292.0	33689.2 31316.6	0.87	7070.7 693395.3	0.852 0.006	OK
3F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	9564.8 290893.7	5990.8 -17.8	34163.7 31316.6	0.91	8028.3 787308.9	0.935 0.008	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	6942.3 192647.1	5088.3 -488.1	32740.1 31316.6	0.91	8465.8 830206.6	0.761 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	6896.7 192647.1	5089.4 -487.9	32740.1 31316.6	0.91	8472.1 830831.6	0.759 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	4092.1 290893.7	5997.6 -10.0	34163.7 31316.6	0.94	8783.5 861371.5	0.770 0.007	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	15383.8 218988.1	5078.7 -825.7	33214.7 30367.5	0.89	6561.4 643449.8	1.049 0.008	NG
2F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	10736.3 290893.7	7156.3 -1121.9	34163.7 31791.1	0.92	7788.0 763740.6	1.100 0.009	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7511.3 192647.1	6354.9 -1664.3	32740.1 31791.1	0.93	8382.6 822056.9	0.921 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7487.5 192647.1	6349.8 -1665.0	32740.1 31791.1	0.93	8386.2 822410.2	0.920 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	4088.7 290893.7	7558.8 -1189.6	34163.7 31791.1	0.95	8783.8 861398.8	0.942 0.009	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	17109.7 218988.1	5729.0 -1816.1	33214.7 30367.5	0.90	5994.7 587877.0	1.191 0.010	NG
1F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	11924.4 306268.8	7460.5 -2171.8	34321.9 33503.3	0.93	7515.9 737062.4	1.162 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	8086.0 257780.3	8170.7 -2986.7	33776.2 33503.3	0.94	8292.1 813174.4	1.131 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	8074.1 257780.3	8170.3 -2981.4	33776.2 33503.3	0.94	8294.0 813364.3	1.130 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	4069.5 306268.8	8649.7 -2726.4	34321.9 33503.3	0.96	8785.4 861553.8	1.062 0.010	NG
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	18823.2 280459.5	5403.4 -2289.1	34049.0 33230.5	0.93	5399.6 529520.2	1.165 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	564.4 102326.2	-237.0 33.7	16713.5 16713.5	0.97	2982.9 292519.7	0.111 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	530.1 125355.9	481.0 850.0	17079.9 16942.5	0.95	2983.4 292567.8	0.302 0.003	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	942.1 125355.9	1015.7 1445.7	17079.9 16942.5	0.93	2975.4 291790.4	0.507 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	755.2 125355.9	1034.4 1491.2	17079.9 16942.5	0.93	2979.6 292197.0	0.514 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	1098.6 125355.9	633.8 1064.2	17079.9 16896.7	0.93	2971.3 291380.9	0.398 0.004	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	524.0 102326.2	41.0 366.9	16713.5 16713.5	0.96	2983.4 292576.1	0.150 0.001	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	882.1 85105.6	-35.2 926.2	16347.1 16255.5	0.95	2976.9 291930.6	0.352 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	881.2 125355.9	629.4 1567.8	17079.9 16805.1	0.94	2976.9 291932.6	0.550 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1606.1 125355.9	686.3 1833.3	17079.9 16805.1	0.92	2953.3 289621.4	0.669 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1402.3 125355.9	683.1 1827.4	17079.9 16805.1	0.93	2961.3 290407.3	0.657 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	1877.5 125355.9	639.4 1618.9	17079.9 16759.3	0.91	2941.0 288409.2	0.615 0.006	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1261.8 85105.6	6.8 1061.3	16347.1 16255.5	0.94	2966.2 290887.0	0.416 0.004	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	940.8 84051.6	-4.4 1464.0	16321.0 16413.2	0.95	2975.5 291793.5	0.527 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1508.9 120562.3	813.6 2207.4	17012.4 16874.1	0.92	2957.3 290009.5	0.780 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2286.3 120562.3	804.7 2128.7	17012.4 16920.2	0.91	2918.7 286227.3	0.793 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2072.1 120562.3	804.0 2132.5	17012.4 16920.2	0.91	2930.9 287424.3	0.783 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2516.7 120562.3	811.8 2193.2	17012.4 16874.1	0.90	2904.2 284809.2	0.825 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2185.4 84051.6	-0.4 1438.7	16321.0 16413.2	0.92	2924.6 286805.7	0.589 0.005	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	894.1 94718.4	-276.9 1794.5	19868.6 20100.9	0.96	3557.5 348870.9	0.532 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2103.0 138240.3	638.0 2750.1	20797.8 20855.9	0.92	3520.2 345216.9	0.825 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2955.6 138240.3	630.9 2767.2	20797.8 20855.9	0.91	3475.9 340866.7	0.864 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2736.6 138240.3	622.8 2768.4	20797.8 20855.9	0.91	3488.7 342124.0	0.855 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3150.6 138240.3	658.3 2751.3	20797.8 20797.8	0.91	3463.6 339665.5	0.867 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	3212.3 94718.4	-261.3 1820.2	19868.6 20100.9	0.92	3459.6 339269.7	0.648 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	851.5 90767.6	-57.0 2014.2	19752.5 20100.9	0.95	3558.3 348946.0	0.587 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2689.7 138240.3	877.1 2850.8	20797.8 20797.8	0.91	3491.3 342380.7	0.870 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3622.9 138240.3	987.9 2845.7	20797.8 20855.9	0.89	3430.7 336439.0	0.904 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3402.3 138240.3	984.7 2854.0	20797.8 20797.8	0.89	3446.7 338002.0	0.898 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3788.1 138240.3	877.5 2830.4	20797.8 20797.8	0.89	3418.1 335204.6	0.910 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	4235.2 90767.6	-44.5 2023.8	19752.5 20100.9	0.89	3381.2 331586.7	0.747 0.006	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	811.2 100896.6	1078.7 1664.4	20036.4 19801.2	0.93	3558.9 349013.5	0.477 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	3279.2 134848.0	1788.2 2514.8	20742.0 20800.8	0.87	3455.1 338831.8	0.784 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4297.7 121841.1	1427.9 2439.1	20506.8 20800.8	0.85	3375.8 331048.4	0.813 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4077.9 121841.1	1427.9 2441.5	20506.8 20800.8	0.86	3394.7 332905.1	0.805 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 547	4442.3 134848.0	1789.0 2516.3	20742.0 20742.0	0.84	3362.8 329773.6	0.831 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	5267.8 100896.6	1091.0 1678.6	20036.4 19801.2	0.81	3280.3 321689.5	0.669 0.005	OK
8F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	166.7 201873.6	1140.0 2329.8	26213.3 25509.1	0.98	5430.7 532567.0	0.427 0.004	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4365.8 251221.6	2015.5 3300.9	26648.4 26648.4	0.89	5236.6 513534.9	0.717 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4943.4 192891.5	1228.8 2108.1	26095.9 26648.4	0.87	5181.8 508157.5	0.537 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4761.6 192891.5	1228.7 2107.8	26095.9 26648.4	0.88	5199.8 509922.1	0.531 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4539.3 251221.6	2010.8 3298.3	26648.4 26648.4	0.89	5220.8 511989.7	0.722 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	6909.3 201873.6	1156.9 2349.1	26213.3 25509.1	0.86	4944.2 484856.7	0.657 0.005	OK
7F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	5415.9 232932.6	2246.6 2929.9	26565.3 26624.0	0.87	5131.9 503263.2	0.682 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	5579.7 176636.5	1580.2 2320.2	25861.2 26648.4	0.85	5113.5 501462.2	0.591 0.005	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	5449.9 176636.5	1580.1 2320.4	25861.2 26624.0	0.85	5128.1 502893.4	0.587 0.005	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	4661.7 232932.6	2251.8 2931.5	26565.3 26565.3	0.87	5209.4 510863.4	0.657 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	8555.0 192891.5	1444.6 2150.1	26095.9 25157.0	0.82	4684.7 459407.4	0.681 0.005	OK
6F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	6486.2 232932.6	2989.0 2641.6	26565.3 26624.0	0.84	5002.0 490524.1	0.721 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	6228.5 176636.5	2168.9 1886.5	25861.2 26648.4	0.82	5035.4 493800.8	0.582 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	6146.7 176636.5	2168.8 1886.5	25861.2 26624.0	0.83	5045.7 494813.9	0.579 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	4798.5 232932.6	2967.8 2637.0	26565.3 26565.3	0.86	5196.2 509569.3	0.663 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	10210.8 192891.5	2121.4 1797.3	26095.9 25157.0	0.79	4367.8 428336.8	0.731 0.005	OK
5F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	7580.6 211498.0	3667.1 1857.9	26330.6 26330.6	0.86	4845.0 475130.7	0.888 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	6889.9 149734.3	3054.2 1255.8	25391.7 26330.6	0.85	4946.9 485125.4	0.772 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	6851.2 149734.3	3054.1 1255.9	25391.7 26330.6	0.85	4952.3 485656.2	0.770 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 611	4946.9 211498.0	3747.0 1865.2	26330.6 26213.3	0.89	5181.4 508122.9	0.814 0.007	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	11878.5 162352.9	2965.0 1060.7	25626.5 24687.6	0.82	3992.2 391497.3	0.962 0.008	OK
4F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	8690.9 340914.4	4964.3 1233.2	34370.4 34370.4	0.90	8189.5 803118.2	0.765 0.006	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	7550.1 251125.6	4020.1 427.3	33689.2 34370.4	0.90	8376.7 821477.0	0.643 0.005	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 667	7553.9 251125.6	4019.8 427.5	33689.2 34370.4	0.90	8376.2 821420.4	0.643 0.005	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 681	5087.0 340914.4	4953.5 1153.4	34370.4 34370.4	0.92	8691.3 852321.6	0.667 0.006	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	13584.0 269914.5	4094.4 255.2	33926.5 32740.1	0.88	7088.2 695111.0	0.839 0.006	OK
3F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	9815.2 314417.5	6026.4 -105.4	34370.4 34370.4	0.91	7979.3 782499.3	0.920 0.008	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	8216.4 218988.1	5124.1 -565.4	33214.7 34370.4	0.91	8270.6 811067.9	0.791 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 709	8260.6 218988.1	5124.6 -565.1	33214.7 34370.4	0.91	8263.2 810346.3	0.792 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	5231.4 314417.5	6036.9 -90.6	34370.4 34370.4	0.94	8676.2 850845.8	0.794 0.007	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	15302.3 234232.3	5158.0 -900.8	33451.9 32265.6	0.89	6586.6 645928.0	1.026 0.008	NG
2F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	10983.8 314417.5	7261.6 -1161.5	34370.4 34370.4	0.92	7733.7 758414.1	1.094 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	8899.4 218988.1	6599.0 -1712.8	33214.7 34370.4	0.93	8152.5 799482.9	0.979 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	8975.1 218988.1	6595.0 -1713.0	33214.7 34370.4	0.93	8138.8 798142.8	0.981 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	5374.5 314417.5	7803.0 -1253.4	34370.4 34370.4	0.95	8660.9 849341.5	0.994 0.009	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	17037.1 251125.6	5803.5 -1894.8	33689.2 32265.6	0.91	6019.7 590333.4	1.162 0.010	NG
1F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	12225.6 320530.4	7398.6 -2260.6	34370.4 34370.4	0.93	7442.4 729853.0	1.157 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	9602.5 280459.5	7943.3 -3213.2	34049.0 34370.4	0.94	8021.0 786592.2	1.150 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	9686.9 280459.5	7928.0 -3207.9	34049.0 34370.4	0.94	8004.6 784978.8	1.151 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 703	5488.9 320530.4	8523.9 -2938.0	34370.4 34370.4	0.96	8648.3 848110.1	1.087 0.010	NG
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	18813.4 280459.5	5410.1 -2354.0	34049.0 33503.3	0.93	5403.0 529855.5	1.162 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	87.4 31364.6	-5.2 112.0	7515.2 7701.1	0.97	1171.3 114860.7	0.105 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	236.0 40300.1	241.4 365.0	7780.8 7754.2	0.94	1170.2 114754.2	0.324 0.003	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	255.5 40300.1	362.0 473.4	7780.8 7780.8	0.93	1170.0 114732.9	0.411 0.004	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	203.9 39245.0	381.2 532.8	7754.2 7754.2	0.94	1170.5 114785.5	0.455 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	309.4 38230.8	284.2 447.1	7727.7 7727.7	0.93	1169.3 114665.5	0.396 0.004	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	240.4 31364.6	100.9 241.4	7515.2 7701.1	0.94	1170.1 114749.6	0.227 0.002	OK
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	146.0 24076.5	84.0 349.3	7196.5 7621.5	0.95	1170.9 114830.4	0.306 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	524.0 40300.1	422.2 641.0	7780.8 7727.7	0.91	1165.2 114269.4	0.570 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	602.4 40300.1	499.1 744.5	7780.8 7780.8	0.90	1163.2 114073.5	0.657 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	501.5 38230.8	436.7 702.6	7727.7 7727.7	0.91	1165.7 114320.5	0.616 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	572.9 35413.5	368.3 615.4	7648.0 7674.6	0.90	1164.0 114150.5	0.555 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	617.3 24076.5	102.2 399.5	7196.5 7621.5	0.90	1162.8 114033.3	0.401 0.004	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	146.1 25870.3	-28.6 488.1	7287.4 7501.1	0.96	1170.9 114830.3	0.424 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	813.2 39801.1	415.6 897.7	7768.4 7741.6	0.90	1156.5 113412.6	0.806 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	937.6 39801.1	605.2 995.3	7768.4 7768.4	0.88	1151.6 112929.8	0.883 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	809.9 38759.0	415.9 889.5	7741.6 7741.6	0.89	1156.6 113424.3	0.798 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	558 551	785.9 35867.2	253.5 780.4	7661.5 7688.2	0.90	1157.5 113509.2	0.717 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	1010.9 25870.3	-24.3 484.3	7287.4 7501.1	0.91	1148.3 112613.5	0.529 0.004	OK
11F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	89.4 48878.1	-290.9 796.8	12536.6 12536.6	0.99	2164.5 212261.7	0.371 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	1042.6 77613.1	359.3 1610.1	13354.8 13273.0	0.93	2148.7 210713.2	0.779 0.008	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	1294.5 79672.1	646.0 1935.5	13395.8 13354.8	0.91	2140.1 209868.1	0.929 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 548	1238.1 73727.7	366.6 1623.6	13273.0 13313.9	0.92	2142.1 210073.1	0.796 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 562	1010.3 70126.9	97.9 1270.1	13191.2 13232.1	0.94	2149.6 210808.1	0.633 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	1482.0 48878.1	-279.6 814.0	12536.6 12536.6	0.94	2132.4 209121.2	0.484 0.004	OK
10F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	28.2 41706.5	-72.3 1022.0	12209.3 12373.0	0.99	2164.6 212272.0	0.469 0.005	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	1279.7 71893.5	556.8 1583.4	13232.1 13191.2	0.91	2140.6 209922.8	0.775 0.008	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1656.0 75633.0	812.2 1788.2	13313.9 13232.1	0.89	2124.4 208337.3	0.879 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	1670.2 70126.9	562.5 1587.7	13191.2 13191.2	0.90	2123.8 208269.4	0.799 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	1238.7 63673.8	308.6 1367.0	13027.6 13109.4	0.91	2142.1 210070.9	0.684 0.007	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	1965.8 41706.5	-62.6 1030.1	12209.3 12373.0	0.90	2108.0 206727.1	0.610 0.005	OK
9F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	604 555	1519.4 62111.3	776.8 1368.1	12984.1 13274.1	0.88	2130.8 208959.8	0.685 0.007	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 547	2013.0 66745.6	993.1 1619.2	13108.4 13315.5	0.86	2105.3 206457.5	0.817 0.008	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 555	2092.8 59284.9	782.7 1374.9	12901.3 13274.1	0.85	2100.5 205987.2	0.724 0.007	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	633 562	1448.4 56647.1	566.6 1123.7	12818.4 13232.7	0.88	2133.9 209262.4	0.582 0.005	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	804 775	2435.9 35121.3	254.5 765.1	11824.3 11990.0	0.82	2077.7 203757.1	0.519 0.004	OK
8F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	1888.9 103105.9	685.9 1195.3	16866.0 17526.6	0.89	3328.8 326446.2	0.434 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 534	2410.7 112594.2	950.3 1490.0	17031.1 17567.9	0.88	3296.2 323251.0	0.538 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 541	2515.5 94768.3	693.4 1204.5	16700.8 17526.6	0.87	3288.7 322516.0	0.470 0.004	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 541	1610.9 87402.6	428.4 909.6	16535.7 17526.6	0.90	3343.0 327831.5	0.344 0.003	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	906 850	2899.2 53552.6	53.7 484.7	15379.6 15709.9	0.87	3258.6 319556.8	0.320 0.002	OK
7F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	2304.6 94768.3	884.9 1300.4	16700.8 17485.3	0.87	3303.5 323963.5	0.481 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2823.2 103105.9	1125.9 1540.5	16866.0 17526.6	0.86	3264.9 320176.6	0.569 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	2935.1 87402.6	892.2 1307.6	16535.7 17485.3	0.85	3255.5 319258.3	0.516 0.004	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	1746.4 80863.4	652.8 1068.0	16370.5 17444.0	0.88	3336.3 327183.7	0.391 0.003	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	3355.5 47476.1	281.9 716.6	15049.3 15379.6	0.81	3217.1 315492.6	0.409 0.002	OK
6F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	2702.0 94768.3	1201.2 1061.5	16700.8 17485.3	0.84	3274.6 321130.4	0.469 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	3225.7 103105.9	1495.7 1329.7	16866.0 17526.6	0.83	3229.5 316709.2	0.572 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	3349.3 87402.6	1208.8 1069.1	16535.7 17485.3	0.82	3217.7 315551.4	0.506 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	1870.8 80863.4	908.4 799.5	16370.5 17444.0	0.86	3329.8 326543.1	0.350 0.003	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	3804.2 47476.1	565.6 434.3	15049.3 15379.6	0.75	3170.5 310917.9	0.389 0.002	OK
5F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3076.3 94768.3	1778.2 722.9	16700.8 17444.0	0.87	3243.2 318050.2	0.659 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3618.2 94768.3	1896.4 940.6	16700.8 17444.0	0.85	3190.5 312883.1	0.715 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3759.0 94768.3	1785.0 730.3	16700.8 17444.0	0.86	3175.4 311404.0	0.698 0.006	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 569	1987.9 94768.3	1686.9 517.9	16700.8 17361.4	0.91	3323.3 325899.6	0.580 0.005	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	850 963	4244.8 60874.9	1235.3 130.3	15709.9 15049.3	0.85	3119.0 305867.3	0.618 0.004	OK
4F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 576	3576.4 126002.6	1872.1 458.1	22745.9 23505.1	0.90	4319.1 423562.0	0.545 0.004	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4021.0 111461.2	1961.9 556.1	22395.5 23563.5	0.88	4284.6 420171.0	0.581 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 576	4064.8 120854.4	1879.5 464.9	22629.1 23505.1	0.89	4280.9 419815.1	0.567 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	2108.3 131487.0	1805.4 427.0	22862.7 23446.7	0.92	4404.6 431940.4	0.472 0.004	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	822 963	4800.2 83035.5	1261.1 -190.2	21461.1 20293.1	0.90	4214.2 413270.2	0.507 0.003	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	4069.6 120854.4	2369.7 340.3	22629.1 23446.7	0.90	4280.5 419776.3	0.673 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	4426.0 111461.2	2437.8 504.6	22395.5 23505.1	0.88	4249.5 416736.3	0.699 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 583	4375.9 111461.2	2373.4 346.9	22395.5 23446.7	0.89	4254.0 417178.4	0.687 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 597	2235.5 126002.6	2316.2 264.6	22745.9 23329.9	0.93	4398.9 431385.8	0.589 0.005	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	5355.2 77631.4	1801.2 -231.1	21227.5 19825.9	0.89	4156.5 407611.9	0.655 0.004	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	4515.9 120854.4	2705.4 -186.0	22629.1 23446.7	0.91	4241.3 415929.1	0.774 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4816.1 111461.2	2795.0 -12.3	22395.5 23563.5	0.90	4212.6 413116.2	0.804 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 583	4684.8 116015.3	2722.0 -176.7	22512.3 23446.7	0.91	4225.4 414369.0	0.786 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	2372.6 131487.0	2580.6 -264.4	22862.7 23446.7	0.94	4392.4 430751.7	0.659 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	5903.7 77631.4	2039.2 -801.6	21227.5 19825.9	0.92	4093.3 401411.9	0.752 0.005	OK
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 638	4888.6 119045.5	4098.5 -588.7	22586.3 22989.2	0.91	4205.4 412409.8	1.094 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	5196.8 113628.2	4059.8 -399.3	22451.9 23056.4	0.90	4173.6 409289.8	1.095 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 630	5016.7 119045.5	4081.5 -590.2	22586.3 23056.4	0.91	4192.4 411136.1	1.096 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	670 638	2570.5 124859.6	4251.1 -616.6	22720.6 22989.2	0.94	4382.4 429769.7	1.029 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 816	6467.5 99423.1	3868.2 -1134.0	22049.0 21511.7	0.91	4021.8 394408.6	1.147 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	424.9 63902.9	-482.0 -689.1	16621.9 15705.8	0.93	2984.7 292696.6	0.243 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	564.4 102326.2	384.5 551.4	16713.5 16713.5	0.94	2982.9 292519.7	0.208 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	87.4 37255.5	38.4 46.8	7515.2 7701.1	0.96	1171.3 114860.7	0.050 0.000	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	701.5 51455.7	-394.3 -270.7	16255.5 15156.2	0.90	2980.6 292297.3	0.167 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	882.1 81480.2	341.2 352.8	16347.1 16255.5	0.90	2976.9 291930.6	0.161 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	146.0 34543.3	49.2 67.9	7196.5 7621.5	0.94	1170.9 114830.4	0.075 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	622.9 54483.5	-253.8 -311.7	16136.7 15307.1	0.90	2982.0 292430.6	0.136 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	940.8 87876.5	466.7 474.0	16321.0 16413.2	0.90	2975.5 291793.5	0.202 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	146.1 30976.2	79.3 85.9	7287.4 7501.1	0.93	1170.9 114830.3	0.089 0.001	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	431.7 74285.3	-346.4 -420.5	19636.3 19171.7	0.93	3563.8 349489.3	0.133 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	894.1 103434.8	381.8 384.0	19868.6 20100.9	0.91	3557.5 348870.9	0.144 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	89.4 48878.1	56.1 48.8	12536.6 12536.6	0.96	2164.5 212261.7	0.032 0.000	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	247.9 68927.8	-382.4 -364.3	19636.3 18939.5	0.94	3565.1 349615.3	0.114 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	851.5 103434.8	377.6 414.3	19752.5 20100.9	0.91	3558.3 348946.0	0.150 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	28.2 45079.2	38.9 52.7	12209.3 12373.0	0.98	2164.6 212272.0	0.026 0.000	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	58.3 67236.4	-262.9 -292.3	19918.8 18860.4	0.97	3565.7 349673.9	0.083 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	811.2 92394.1	357.1 465.7	20036.4 19801.2	0.92	3558.9 349013.5	0.162 0.001	OK
8F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	166.7 155852.2	554.4 629.8	26213.3 25509.1	0.97	5430.7 532567.0	0.119 0.001	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	265.1 93121.7	-626.4 -1043.0	17034.1 16530.3	0.96	2986.1 292838.0	0.351 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	530.1 115885.4	637.5 967.6	17079.9 16942.5	0.94	2983.4 292567.8	0.338 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	236.0 39245.0	180.0 213.6	7780.8 7754.2	0.93	1170.2 114754.2	0.201 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	464.1 78081.6	-449.9 -353.5	16988.3 16163.9	0.93	2984.2 292652.0	0.170 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	881.2 107448.9	491.8 467.1	17079.9 16805.1	0.91	2976.9 291932.6	0.204 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	524.0 38230.8	163.6 172.7	7780.8 7727.7	0.89	1165.2 114269.4	0.200 0.002	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	998.7 80471.2	-369.9 -461.8	16966.3 16228.9	0.90	2974.0 291649.4	0.202 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1508.9 111567.1	607.7 638.7	17012.4 16874.1	0.89	2957.3 290009.5	0.282 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	813.2 38759.0	182.2 186.8	7768.4 7741.6	0.86	1156.5 113412.6	0.245 0.002	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	1541.6 103434.8	-449.3 -538.7	20681.7 20100.9	0.89	3541.3 347280.3	0.213 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2103.0 141907.5	585.8 618.6	20797.8 20855.9	0.88	3520.2 345216.9	0.256 0.002	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	1042.6 73727.7	255.8 286.3	13354.8 13273.0	0.89	2148.7 210713.2	0.198 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2090.8 103434.8	-457.4 -492.8	20681.7 20100.9	0.86	3520.8 345268.2	0.226 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2689.7 138240.3	572.6 613.6	20797.8 20797.8	0.87	3491.3 342380.7	0.281 0.002	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	1279.7 70126.9	217.8 235.2	13232.1 13191.2	0.87	2140.6 209922.8	0.193 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	2634.7 84922.7	-370.5 -449.6	20624.4 19566.0	0.84	3494.3 342676.0	0.244 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	3279.2 138425.2	584.1 670.5	20742.0 20800.8	0.86	3455.1 338831.8	0.323 0.002	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	604 555	1519.4 73777.1	292.8 285.6	12984.1 13274.1	0.86	2130.8 208959.8	0.236 0.001	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	3786.4 138531.6	-423.9 -455.4	26624.0 25157.0	0.84	5284.8 518258.0	0.223 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4365.8 251221.6	908.7 999.9	26648.4 26648.4	0.87	5236.6 513534.9	0.328 0.002	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	1888.9 150481.8	507.7 597.6	16866.0 17526.6	0.90	3328.8 326446.2	0.272 0.002	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4936.3 119592.9	-405.4 -386.8	26448.0 24687.6	0.80	5182.5 508227.9	0.262 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	5415.9 238800.5	838.3 841.5	26565.3 26624.0	0.85	5131.9 503263.2	0.339 0.002	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	2304.6 146642.6	461.7 493.0	16700.8 17485.3	0.88	3303.5 323963.5	0.268 0.002	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	6084.4 119592.9	-412.7 -394.7	26448.0 24687.6	0.78	5053.5 495575.9	0.309 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	6486.2 238800.5	882.5 874.8	26565.3 26624.0	0.84	5002.0 490524.1	0.384 0.002	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	2702.0 146642.6	455.4 492.8	16700.8 17485.3	0.87	3274.6 321130.4	0.291 0.002	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	7231.5 104288.2	-309.3 -389.9	26095.9 24218.1	0.76	4897.7 480301.6	0.358 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	7580.6 211498.0	676.8 779.5	26330.6 26330.6	0.82	4845.0 475130.7	0.410 0.002	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3076.3 142948.5	393.8 435.0	16700.8 17444.0	0.86	3243.2 318050.2	0.297 0.001	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	8395.8 170787.8	-380.9 -489.3	34370.4 32265.6	0.80	8240.5 808114.4	0.306 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	8690.9 355437.0	945.1 1042.3	34370.4 34370.4	0.85	8189.5 803118.2	0.354 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 576	3576.4 169184.4	438.1 470.2	22745.9 23505.1	0.86	4319.1 423562.0	0.250 0.001	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	9564.8 136912.0	-411.6 -426.6	34163.7 31316.6	0.74	8028.3 787308.9	0.343 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	9815.2 314417.5	805.6 767.7	34370.4 34370.4	0.83	7979.3 782499.3	0.362 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	4069.6 165126.9	365.5 382.1	22629.1 23446.7	0.85	4280.5 419776.3	0.254 0.001	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	10736.3 152448.5	-217.6 -445.1	34163.7 31791.1	0.80	7788.0 763740.6	0.381 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	10983.8 327264.1	728.2 758.4	34370.4 34370.4	0.82	7733.7 758414.1	0.391 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	4515.9 165126.9	337.8 330.4	22629.1 23446.7	0.84	4241.3 415929.1	0.265 0.001	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	11924.4 237744.8	-414.6 -692.2	34321.9 33503.3	0.82	7515.9 737062.4	0.423 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	12225.6 335811.8	422.9 529.7	34370.4 34370.4	0.83	7442.4 729853.0	0.407 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 638	4888.6 137842.5	77.7 123.2	22586.3 22989.2	0.85	4205.4 412409.8	0.241 0.000	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	707.1 93121.7	-647.1 -1085.0	17034.1 16530.3	0.93	2980.5 292287.2	0.383 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	942.1 115885.4	552.0 858.1	17079.9 16942.5	0.93	2975.4 291790.4	0.324 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	255.5 40300.1	134.0 148.2	7780.8 7780.8	0.92	1170.0 114732.9	0.151 0.001	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1311.7 78081.6	-486.8 -413.1	16988.3 16163.9	0.88	2964.5 290722.4	0.227 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1606.1 107448.9	382.4 339.3	17079.9 16805.1	0.88	2953.3 289621.4	0.211 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	602.4 40300.1	114.7 122.8	7780.8 7780.8	0.88	1163.2 114073.5	0.171 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1861.4 80471.2	-458.7 -541.1	16966.3 16228.9	0.86	2941.7 288486.5	0.274 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2286.3 114450.3	425.6 473.4	17012.4 16920.2	0.87	2918.7 286227.3	0.275 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	937.6 39801.1	111.7 115.5	7768.4 7768.4	0.85	1151.6 112929.8	0.206 0.001	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2421.0 103434.8	-515.3 -586.7	20681.7 20100.9	0.86	3505.4 343765.8	0.265 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2955.6 141907.5	410.4 443.9	20797.8 20855.9	0.86	3475.9 340866.7	0.252 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	1294.5 77613.1	147.8 161.7	13395.8 13354.8	0.88	2140.1 209868.1	0.164 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2984.7 103434.8	-512.6 -546.9	20681.7 20100.9	0.84	3474.1 340692.5	0.280 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3622.9 141907.5	408.4 440.0	20797.8 20855.9	0.85	3430.7 336439.0	0.281 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1656.0 71893.5	131.7 139.3	13313.9 13232.1	0.85	2124.4 208337.3	0.181 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	3545.4 84922.7	-421.3 -534.6	20389.2 19566.0	0.82	3436.4 336999.3	0.309 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4297.7 138425.2	373.0 449.2	20506.8 20800.8	0.84	3375.8 331048.4	0.319 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 547	2013.0 75708.6	134.8 144.4	13108.4 13315.5	0.84	2105.3 206457.5	0.211 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	4110.0 138531.6	-532.2 -663.8	25861.2 25157.0	0.84	5258.7 515703.2	0.270 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4943.4 257798.7	497.8 600.1	26095.9 26648.4	0.87	5181.8 508157.5	0.288 0.001	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 534	2410.7 154473.8	207.1 264.0	17031.1 17567.9	0.89	3296.2 323251.0	0.212 0.001	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4677.2 119592.9	-504.5 -555.4	25626.5 24687.6	0.81	5207.9 510719.1	0.276 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	5579.7 244893.0	463.9 522.2	25861.2 26648.4	0.86	5113.5 501462.2	0.300 0.001	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2823.2 150481.8	182.6 216.8	16866.0 17526.6	0.87	3264.9 320176.6	0.225 0.001	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5241.8 119592.9	-519.7 -570.7	25626.5 24687.6	0.80	5150.8 505119.0	0.300 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	6228.5 244893.0	491.5 547.9	25861.2 26648.4	0.85	5035.4 493800.8	0.329 0.001	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	3225.7 150481.8	179.5 216.4	16866.0 17526.6	0.87	3229.5 316709.2	0.248 0.001	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	5803.8 104288.2	-410.4 -537.9	25157.0 24218.1	0.79	5087.5 498910.7	0.323 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	6889.9 211498.0	397.9 502.3	25391.7 26330.6	0.84	4946.9 485125.4	0.351 0.001	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3618.2 142948.5	162.4 193.3	16700.8 17444.0	0.85	3190.5 312883.1	0.267 0.001	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	6371.3 170787.8	-515.8 -668.3	33214.7 32265.6	0.83	8542.6 837739.3	0.262 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	7550.1 370907.7	531.6 666.6	33689.2 34370.4	0.87	8376.7 821477.0	0.290 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4021.0 173393.4	180.5 216.9	22395.5 23563.5	0.86	4284.6 420171.0	0.222 0.001	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	6942.3 136912.0	-516.6 -553.4	32740.1 31316.6	0.78	8465.8 830206.6	0.273 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	8216.4 327264.1	491.7 541.9	33214.7 34370.4	0.85	8270.6 811067.9	0.300 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	4426.0 169184.4	153.8 185.4	22395.5 23505.1	0.85	4249.5 416736.3	0.234 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7511.3 152448.5	-437.6 -552.0	32740.1 31791.1	0.80	8382.6 822056.9	0.288 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	8899.4 340914.4	464.9 555.3	33214.7 34370.4	0.85	8152.5 799482.9	0.322 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4816.1 173393.4	152.3 173.9	22395.5 23563.5	0.84	4212.6 413116.2	0.249 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	8086.0 237744.8	-452.4 -635.9	33776.2 33503.3	0.84	8292.1 813174.4	0.303 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	9602.5 335811.8	280.3 538.3	34049.0 34370.4	0.87	8021.0 786592.2	0.336 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	5196.8 141404.6	43.6 113.8	22451.9 23056.4	0.87	4173.6 409289.8	0.254 0.000	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	398.8 97561.4	98.2 -200.6	16621.9 15705.8	0.98	2985.0 292724.2	0.092 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	870.5 122074.0	-481.4 -841.2	17034.1 16530.3	0.93	2977.1 291956.6	0.317 0.003	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	524.9 122074.0	-937.6 -1314.0	17034.1 16530.3	0.94	2983.4 292574.8	0.449 0.004	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	707.4 122074.0	-937.0 -1326.6	17034.1 16530.3	0.94	2980.5 292286.5	0.460 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	265.0 122074.0	-361.1 -687.0	17034.1 16530.3	0.96	2986.1 292838.0	0.238 0.002	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	424.8 97561.4	355.5 100.2	16621.9 15705.8	0.96	2984.7 292696.7	0.142 0.001	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1042.4 81480.2	-23.4 -908.5	16255.5 15156.2	0.94	2972.8 291535.2	0.359 0.003	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1680.9 118919.3	-666.3 -1487.5	16988.3 16163.9	0.91	2950.1 289306.2	0.566 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1054.8 118919.3	-712.7 -1730.2	16988.3 16163.9	0.93	2972.5 291501.7	0.611 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1310.5 118919.3	-710.3 -1721.9	16988.3 16163.9	0.93	2964.6 290726.5	0.621 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	466.0 118919.3	-644.5 -1432.8	16988.3 16163.9	0.95	2984.2 292649.7	0.489 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	701.1 81480.2	17.0 -779.5	16255.5 15156.2	0.95	2980.6 292297.9	0.298 0.003	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	1949.1 77114.7	37.5 -1439.4	16136.7 15307.1	0.92	2937.4 288058.3	0.583 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2257.3 117446.6	-783.5 -2181.2	16966.3 16228.9	0.91	2920.4 286396.4	0.813 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1618.1 117446.6	-768.3 -2115.5	16966.3 16228.9	0.92	2952.8 289571.7	0.760 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1859.4 117446.6	-769.6 -2118.5	16966.3 16228.9	0.91	2941.8 288496.3	0.773 0.007	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1001.6 117446.6	-776.6 -2208.2	16966.3 16228.9	0.94	2973.9 291642.0	0.761 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	623.7 77114.7	41.7 -1463.0	16136.7 15307.1	0.96	2982.0 292429.4	0.513 0.005	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2990.9 87059.0	261.8 -1857.0	19636.3 19171.7	0.92	3473.7 340655.3	0.652 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2847.2 131319.8	-656.0 -2781.0	20681.7 20100.9	0.91	3482.3 341501.0	0.866 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2193.7 131319.8	-611.2 -2806.8	20681.7 20100.9	0.92	3516.2 344823.6	0.847 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2418.7 131319.8	-614.8 -2804.8	20681.7 20100.9	0.92	3505.5 343776.8	0.855 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	1545.3 131319.8	-623.2 -2788.4	20681.7 20100.9	0.93	3541.2 347268.8	0.816 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	434.2 87059.0	277.0 -1832.1	19636.3 19171.7	0.97	3563.8 349487.2	0.524 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	4030.7 87059.0	13.0 -2017.4	19636.3 18939.5	0.89	3398.6 333291.1	0.743 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3436.7 131319.8	-912.9 -2826.4	20681.7 20100.9	0.89	3444.2 337765.1	0.898 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2771.0 131319.8	-1018.3 -2858.6	20681.7 20100.9	0.90	3486.7 341932.9	0.876 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2981.9 131319.8	-1017.4 -2855.3	20681.7 20100.9	0.90	3474.3 340709.0	0.884 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2095.3 131319.8	-902.0 -2859.5	20681.7 20100.9	0.92	3520.6 345249.2	0.851 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	252.0 87059.0	25.4 -2007.9	19636.3 18939.5	0.97	3565.1 349613.3	0.563 0.006	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	5074.5 96505.1	-1130.6 -1643.6	19918.8 18860.4	0.81	3300.9 323705.5	0.661 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	4028.0 128097.3	-1827.9 -2477.6	20624.4 19566.0	0.85	3398.8 333312.9	0.813 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	3347.8 116032.3	-1464.5 -2403.9	20389.2 19566.0	0.86	3450.4 338373.1	0.770 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	3542.1 116032.3	-1464.9 -2405.0	20389.2 19566.0	0.86	3436.7 337023.3	0.779 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	2640.2 128097.3	-1828.6 -2485.2	20624.4 19566.0	0.88	3494.0 342647.0	0.758 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	64.1 96505.1	-1118.7 -1629.8	19918.8 18860.4	0.98	3565.7 349673.2	0.451 0.005	OK
8F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	6773.8 192891.5	-1154.4 -2314.6	26095.9 24687.6	0.86	4963.1 486710.6	0.654 0.005	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	4034.6 238800.5	-2008.6 -3265.1	26624.0 25157.0	0.90	5265.0 516317.4	0.708 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	3934.8 176636.5	-1227.4 -2074.4	25861.2 25157.0	0.88	5273.1 517112.4	0.501 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	4106.8 176636.5	-1227.4 -2073.9	25861.2 25157.0	0.88	5259.0 515729.0	0.507 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	3792.5 238800.5	-2011.8 -3265.6	26624.0 25157.0	0.90	5284.3 518211.7	0.700 0.006	OK
7F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	8483.8 176636.5	-1451.2 -2155.0	25861.2 24218.1	0.82	4697.0 460620.4	0.691 0.005	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4051.3 221827.5	-2258.8 -2936.2	26448.0 24687.6	0.88	5263.6 516182.4	0.649 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4527.7 162352.9	-1586.1 -2324.8	25626.5 24687.6	0.86	5221.9 512095.4	0.562 0.005	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4673.4 162352.9	-1586.2 -2325.0	25626.5 24687.6	0.86	5208.2 510754.2	0.567 0.005	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4943.3 221827.5	-2256.3 -2935.9	26448.0 24687.6	0.87	5181.8 508158.5	0.680 0.006	OK
6F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	10191.7 176636.5	-2106.4 -1792.1	25861.2 24218.1	0.78	4371.8 428725.2	0.741 0.005	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4064.7 221827.5	-2951.7 -2631.8	26448.0 24687.6	0.87	5262.5 516073.4	0.647 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5117.6 162352.9	-2154.2 -1881.1	25626.5 24687.6	0.83	5163.9 506405.7	0.549 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5237.5 162352.9	-2154.2 -1881.0	25626.5 24687.6	0.83	5151.2 505164.0	0.553 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	6092.2 221827.5	-2964.9 -2634.9	26448.0 24687.6	0.84	5052.5 495480.9	0.720 0.006	OK
5F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	11896.0 149734.3	-2937.9 -1079.3	25391.7 23748.7	0.81	3987.9 391083.0	0.975 0.008	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	4073.8 192891.5	-3724.8 -1884.4	26095.9 24218.1	0.89	5261.7 515999.1	0.792 0.007	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	5704.0 138531.6	-3033.6 -1273.2	25157.0 24218.1	0.86	5099.2 500059.2	0.734 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	5799.1 138531.6	-3033.6 -1273.2	25157.0 24218.1	0.85	5088.0 498966.1	0.738 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	7239.9 192891.5	-3677.6 -1880.3	26095.9 24218.1	0.85	4896.5 480179.4	0.900 0.008	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	13630.8 251125.6	-4027.2 -288.5	33689.2 31316.6	0.88	7075.3 693849.1	0.852 0.006	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	4077.8 314417.5	-4875.8 -1183.9	34370.4 32265.6	0.93	8784.7 861487.3	0.639 0.006	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	6297.4 218988.1	-3947.7 -452.6	33214.7 32265.6	0.91	8552.0 838667.2	0.606 0.005	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	6365.5 218988.1	-3948.0 -452.5	33214.7 32265.6	0.90	8543.3 837812.1	0.608 0.005	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	8404.9 314417.5	-4882.7 -1232.0	34370.4 32265.6	0.90	8238.9 807963.3	0.763 0.006	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	15365.4 218988.1	-5083.1 829.2	33214.7 30367.5	0.89	6567.1 644009.8	1.049 0.008	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	4082.9 290893.7	-6001.2 13.6	34163.7 31316.6	0.94	8784.3 861446.3	0.770 0.007	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	6893.1 192647.1	-5092.8 491.2	32740.1 31316.6	0.91	8472.6 830880.6	0.760 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	6935.3 192647.1	-5091.7 491.5	32740.1 31316.6	0.91	8466.7 830301.9	0.761 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	9574.4 290893.7	-5994.1 21.7	34163.7 31316.6	0.91	8026.4 787125.6	0.935 0.008	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	17090.2 218988.1	-5735.2 1820.9	33214.7 30367.5	0.90	6001.4 588538.2	1.191 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	4079.2 290893.7	-7565.9 1193.6	34163.7 31791.1	0.95	8784.6 861476.0	0.943 0.009	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7483.4 192647.1	-6356.5 1668.7	32740.1 31791.1	0.93	8386.9 822471.8	0.920 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7503.5 192647.1	-6361.5 1668.0	32740.1 31791.1	0.93	8383.8 822172.2	0.922 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	10746.4 290893.7	-7158.0 1124.8	34163.7 31791.1	0.92	7785.8 763525.8	1.101 0.009	NG
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	18802.9 280459.5	-5409.1 2295.4	34049.0 33230.5	0.93	5406.7 530214.4	1.165 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	4059.5 306268.8	-8649.0 2732.7	34321.9 33503.3	0.96	8786.2 861634.8	1.062 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	8069.5 257780.3	-8169.2 2987.8	33776.2 33503.3	0.94	8294.8 813438.7	1.130 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	8077.8 257780.3	-8169.9 2993.1	33776.2 33503.3	0.94	8293.4 813305.1	1.130 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	11935.0 306268.8	-7456.2 2172.6	34321.9 33503.3	0.93	7513.4 736812.5	1.162 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	540.4 102326.2	-71.6 -406.7	16713.5 16713.5	0.96	2983.2 292553.7	0.163 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1085.6 125355.9	-652.9 -1062.9	17079.9 16942.5	0.92	2971.6 291417.2	0.396 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	746.7 125355.9	-1019.5 -1424.2	17079.9 16942.5	0.93	2979.7 292213.4	0.492 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	955.6 125355.9	-997.3 -1439.6	17079.9 16942.5	0.93	2975.1 291757.5	0.506 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	514.8 125355.9	-486.7 -873.2	17079.9 16896.7	0.95	2983.6 292588.4	0.309 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	570.3 102326.2	241.2 -23.7	16713.5 16713.5	0.97	2982.8 292511.1	0.113 0.001	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1290.8 85105.6	-10.1 -1070.2	16347.1 16255.5	0.94	2965.3 290792.3	0.421 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1894.0 125355.9	-643.9 -1637.8	17079.9 16805.1	0.91	2940.1 288329.6	0.622 0.006	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1394.9 125355.9	-688.6 -1846.0	17079.9 16805.1	0.93	2961.6 290433.7	0.663 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1583.1 125355.9	-683.2 -1812.5	17079.9 16805.1	0.92	2954.3 289715.5	0.661 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	857.4 125355.9	-627.6 -1557.1	17079.9 16759.3	0.94	2977.4 291985.7	0.546 0.005	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	890.4 85105.6	34.6 -924.0	16347.1 16255.5	0.95	2976.7 291911.8	0.352 0.003	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2214.0 84051.6	0.7 -1434.7	16321.0 16413.2	0.92	2923.0 286644.4	0.589 0.005	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2575.0 120562.3	-811.5 -2187.1	17012.4 16874.1	0.90	2900.4 284428.3	0.826 0.008	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2073.1 120562.3	-803.1 -2125.6	17012.4 16920.2	0.91	2930.9 287418.8	0.781 0.007	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2220.8 120562.3	-807.6 -2133.3	17012.4 16920.2	0.91	2922.6 286606.1	0.791 0.007	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1478.3 120562.3	-814.5 -2210.0	17012.4 16874.1	0.92	2958.5 290126.7	0.780 0.008	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	949.9 84051.6	3.9 -1463.4	16321.0 16413.2	0.95	2975.2 291771.4	0.527 0.005	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	3240.7 94718.4	260.4 -1820.7	19868.6 20100.9	0.92	3457.7 339084.9	0.650 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3262.6 138240.3	-661.4 -2751.9	20797.8 20855.9	0.90	3456.2 338941.7	0.872 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2740.7 138240.3	-624.2 -2769.8	20797.8 20855.9	0.91	3488.5 342101.6	0.856 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2834.0 138240.3	-628.3 -2764.1	20797.8 20855.9	0.91	3483.1 341576.9	0.858 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2072.5 138240.3	-637.3 -2749.0	20797.8 20797.8	0.92	3521.5 345345.2	0.823 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	903.8 94718.4	276.2 -1793.9	19868.6 20100.9	0.96	3557.3 348853.4	0.532 0.005	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	4263.2 90767.6	43.9 -2022.7	19752.5 20100.9	0.89	3378.8 331346.6	0.748 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3955.0 138240.3	-880.2 -2827.0	20797.8 20797.8	0.89	3404.8 333900.6	0.916 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3405.5 138240.3	-985.5 -2852.4	20797.8 20855.9	0.89	3446.4 337980.2	0.897 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3445.3 138240.3	-988.8 -2848.5	20797.8 20797.8	0.89	3443.6 337705.0	0.898 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2662.2 138240.3	-877.5 -2851.6	20797.8 20797.8	0.91	3492.8 342529.4	0.869 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	861.9 90767.6	56.3 -2013.5	19752.5 20100.9	0.95	3558.1 348928.1	0.587 0.006	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	5295.4 100896.6	-1091.9 -1678.0	20036.4 19801.2	0.81	3277.3 321395.3	0.670 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	4663.5 134848.0	-1789.6 -2513.9	20742.0 20800.8	0.84	3342.0 327742.5	0.839 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4080.2 121841.1	-1428.8 -2440.7	20506.8 20800.8	0.85	3394.5 332886.2	0.804 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4066.6 121841.1	-1428.6 -2437.9	20506.8 20800.8	0.86	3395.6 332998.2	0.803 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 547	3254.0 134848.0	-1788.9 -2514.3	20742.0 20742.0	0.87	3456.8 338997.9	0.783 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	822.2 100896.6	-1079.6 -1663.7	20036.4 19801.2	0.93	3558.8 348995.4	0.477 0.005	OK
8F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	6936.9 201873.6	-1157.4 -2348.3	26213.3 25509.1	0.86	4940.3 484475.5	0.658 0.005	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4840.5 251221.6	-2011.4 -3297.9	26648.4 26648.4	0.89	5192.0 509164.3	0.732 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4751.0 192891.5	-1229.2 -2106.9	26095.9 26648.4	0.88	5200.8 510023.4	0.530 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4633.8 192891.5	-1229.4 -2107.4	26095.9 26648.4	0.88	5212.0 511123.3	0.526 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4356.1 251221.6	-2015.9 -3300.2	26648.4 26648.4	0.89	5237.5 513619.3	0.716 0.006	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	177.9 201873.6	-1140.5 -2329.0	26213.3 25509.1	0.98	5430.6 532563.1	0.427 0.004	OK
7F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	8582.4 192891.5	-1445.0 -2149.7	26095.9 25157.0	0.82	4679.9 458938.7	0.682 0.005	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	5045.0 232932.6	-2252.1 -2930.9	26565.3 26624.0	0.87	5171.4 507143.0	0.670 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	5424.6 176636.5	-1580.6 -2319.9	25861.2 26648.4	0.85	5130.9 503169.4	0.586 0.005	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	5189.9 176636.5	-1580.6 -2319.6	25861.2 26624.0	0.86	5156.3 505660.1	0.577 0.005	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	5424.9 232932.6	-2247.1 -2929.4	26565.3 26565.3	0.87	5130.9 503165.6	0.682 0.006	OK
6F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	10237.9 192891.5	-2122.2 -1796.8	26095.9 25157.0	0.79	4362.2 427781.5	0.732 0.005	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	5255.3 232932.6	-2968.7 -2636.6	26565.3 26624.0	0.86	5149.3 504977.3	0.678 0.006	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	6111.3 176636.5	-2169.3 -1886.0	25861.2 26648.4	0.83	5050.1 495247.7	0.578 0.004	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	5767.3 176636.5	-2169.4 -1886.0	25861.2 26624.0	0.83	5091.8 499333.2	0.566 0.004	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	6509.3 232932.6	-2989.7 -2641.1	26565.3 26565.3	0.84	4998.9 490224.8	0.722 0.006	OK
5F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	11905.5 162352.9	-2964.1 -1060.1	25626.5 24687.6	0.82	3985.6 390855.6	0.963 0.008	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	5468.3 211498.0	-3745.6 -1864.5	26330.6 26330.6	0.88	5126.0 502692.8	0.830 0.007	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	6811.0 149734.3	-3055.1 -1255.4	25391.7 26330.6	0.85	4957.9 486206.3	0.769 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	6366.3 149734.3	-3055.3 -1255.3	25391.7 26330.6	0.85	5017.7 492065.3	0.753 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 611	7612.5 211498.0	-3667.2 -1857.3	26330.6 26213.3	0.86	4840.0 474646.0	0.891 0.008	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	13610.9 269914.5	-4095.1 -256.0	33926.5 32740.1	0.88	7080.8 694388.4	0.840 0.006	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	5666.2 340914.4	-4952.9 -1155.0	34370.4 34370.4	0.92	8628.3 846149.9	0.683 0.006	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	7512.2 251125.6	-4020.3 -426.4	33689.2 34370.4	0.90	8382.5 822043.5	0.642 0.005	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 667	6971.2 251125.6	-4020.7 -426.2	33689.2 34370.4	0.91	8461.7 829807.8	0.626 0.005	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 681	8728.6 340914.4	-4964.8 -1233.1	34370.4 34370.4	0.90	8182.9 802467.1	0.766 0.006	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	15328.9 234232.3	-5156.8 901.5	33451.9 32265.6	0.89	6578.4 645117.7	1.026 0.008	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	5861.5 314417.5	-6042.1 90.9	34370.4 34370.4	0.93	8605.6 843919.6	0.812 0.007	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	8220.8 218988.1	-5124.6 565.6	33214.7 34370.4	0.91	8269.9 810996.4	0.791 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 709	7589.1 218988.1	-5123.7 565.9	33214.7 34370.4	0.92	8370.8 820892.7	0.772 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	9855.7 314417.5	-6026.2 105.8	34370.4 34370.4	0.91	7971.2 781709.8	0.921 0.008	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	17063.7 251125.6	-5797.7 1892.8	33689.2 32265.6	0.91	6010.6 589434.1	1.163 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	6046.1 314417.5	-7767.7 1253.3	34370.4 34370.4	0.94	8583.4 841740.4	1.009 0.009	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	8941.9 218988.1	-6600.7 1713.4	33214.7 34370.4	0.93	8144.8 798732.1	0.980 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	8233.0 218988.1	-6620.4 1714.1	33214.7 34370.4	0.93	8267.8 810796.7	0.961 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	11021.9 314417.5	-7258.1 1160.8	34370.4 34370.4	0.92	7725.2 757583.2	1.095 0.010	NG
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	18840.0 280459.5	-5399.8 2347.2	34049.0 33503.3	0.93	5393.8 528951.1	1.162 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	6191.7 320530.4	-8436.6 2891.3	34370.4 34370.4	0.95	8565.4 839974.6	1.097 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	9665.2 280459.5	-7931.2 3213.9	34049.0 34370.4	0.94	8008.8 785394.5	1.151 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	8906.2 280459.5	-8058.7 3244.7	34049.0 34370.4	0.95	8151.2 799364.1	1.142 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 703	12255.2 320530.4	-7389.8 2256.0	34370.4 34370.4	0.93	7435.1 729137.0	1.157 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	262.9 31364.6	-134.8 -297.2	7515.2 7701.1	0.93	1169.9 114724.5	0.274 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	249.2 40300.1	-338.4 -457.0	7780.8 7754.2	0.93	1170.0 114740.0	0.398 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	215.0 40300.1	-344.0 -452.7	7780.8 7780.8	0.94	1170.4 114775.2	0.391 0.004	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	313.1 39245.0	-311.4 -469.9	7754.2 7754.2	0.93	1169.2 114660.4	0.415 0.004	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	195.8 38230.8	-231.7 -387.4	7727.7 7727.7	0.94	1170.6 114792.7	0.339 0.003	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	97.5 31364.6	15.6 -89.4	7515.2 7701.1	0.98	1171.2 114856.6	0.088 0.001	OK
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	651.1 24076.5	-103.9 -405.3	7196.5 7621.5	0.90	1161.8 113938.3	0.409 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	562.9 40300.1	-435.5 -695.4	7780.8 7727.7	0.90	1164.3 114175.7	0.617 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	543.9 40300.1	-496.5 -734.5	7780.8 7780.8	0.90	1164.7 114222.1	0.644 0.006	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	616.3 38230.8	-425.2 -658.8	7727.7 7727.7	0.90	1162.8 114036.1	0.592 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	433.6 35413.5	-363.3 -589.5	7648.0 7674.6	0.91	1167.2 114461.0	0.521 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	156.6 24076.5	-84.5 -348.9	7196.5 7621.5	0.95	1170.9 114823.3	0.307 0.003	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	1046.1 25870.3	24.7 -481.9	7287.4 7501.1	0.90	1146.7 112453.1	0.531 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	867.0 39801.1	-416.8 -891.3	7768.4 7741.6	0.89	1154.4 113212.0	0.806 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	867.6 39801.1	-604.3 -998.9	7768.4 7768.4	0.88	1154.4 113209.9	0.880 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	861.8 38759.0	-414.0 -893.1	7741.6 7741.6	0.89	1154.6 113232.0	0.806 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	558 551	705.6 35867.2	-255.7 -787.8	7661.5 7688.2	0.91	1160.2 113774.4	0.714 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	154.8 25870.3	28.4 -487.7	7287.4 7501.1	0.96	1170.9 114824.6	0.425 0.004	OK
11F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	1518.9 48878.1	279.1 -814.6	12536.6 12536.6	0.94	2130.8 208961.9	0.487 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	1277.7 77613.1	-366.7 -1622.4	13354.8 13273.0	0.92	2140.7 209930.2	0.798 0.008	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	1210.2 79672.1	-643.9 -1936.3	13395.8 13354.8	0.92	2143.2 210171.3	0.924 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 548	1036.0 73727.7	-359.9 -1612.2	13273.0 13313.9	0.93	2148.9 210732.6	0.779 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 562	1016.9 70126.9	-97.8 -1267.1	13191.2 13232.1	0.94	2149.5 210789.1	0.633 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	95.8 48878.1	290.6 -796.6	12536.6 12536.6	0.99	2164.4 212260.0	0.371 0.004	OK
10F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	2004.7 41706.5	62.2 -1029.5	12209.3 12373.0	0.90	2105.8 206505.1	0.612 0.005	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	1690.6 71893.5	-563.0 -1587.7	13232.1 13191.2	0.90	2122.8 208171.2	0.801 0.008	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1560.5 75633.0	-811.1 -1790.4	13313.9 13232.1	0.90	2128.9 208778.0	0.874 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	1215.1 70126.9	-557.1 -1582.6	13191.2 13191.2	0.91	2143.0 210154.2	0.770 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	1333.1 63673.8	-309.3 -1367.3	13027.6 13109.4	0.91	2138.6 209722.4	0.690 0.007	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	32.2 41706.5	71.8 -1021.7	12209.3 12373.0	0.99	2164.6 212271.7	0.469 0.005	OK
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	804 775	2476.9 35121.3	-255.0 -764.8	11824.3 11990.0	0.82	2074.8 203468.1	0.522 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	604 555	2085.6 62111.3	-783.2 -1374.4	12984.1 13274.1	0.86	2100.9 206030.1	0.723 0.007	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 547	1901.5 66745.6	-993.9 -1620.2	13108.4 13315.5	0.86	2111.7 207083.8	0.811 0.008	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 555	1387.3 59284.9	-777.3 -1367.8	12901.3 13274.1	0.88	2136.4 209511.1	0.677 0.007	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	633 562	1652.4 56647.1	-567.1 -1122.9	12818.4 13232.7	0.87	2124.6 208354.4	0.595 0.005	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	906 850	2942.9 53552.6	-53.7 -484.2	15379.6 15709.9	0.87	3254.9 319193.6	0.323 0.002	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2411.2 103105.9	-693.4 -1204.0	16866.0 17526.6	0.88	3296.2 323247.6	0.464 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 534	2251.8 112594.2	-950.3 -1489.0	17031.1 17567.9	0.88	3307.0 324306.3	0.530 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 541	1622.0 94768.3	-685.9 -1194.8	16700.8 17526.6	0.90	3342.4 327780.6	0.420 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 541	2090.9 87402.6	-428.7 -909.1	16535.7 17526.6	0.89	3317.1 325301.2	0.371 0.003	OK
7F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	3402.1 47476.1	-281.9 -716.6	15049.3 15379.6	0.81	3212.6 315044.0	0.412 0.002	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	2707.1 94768.3	-892.1 -1307.6	16700.8 17485.3	0.86	3274.2 321090.7	0.504 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2601.3 103105.9	-1125.9 -1540.6	16866.0 17526.6	0.86	3282.4 321890.8	0.557 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	1873.8 87402.6	-884.8 -1300.4	16535.7 17485.3	0.88	3329.6 326526.7	0.458 0.004	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	2572.3 80863.4	-652.7 -1067.8	16370.5 17444.0	0.86	3284.6 322104.3	0.436 0.003	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	3853.5 47476.1	-565.5 -434.4	15049.3 15379.6	0.75	3165.0 310380.3	0.392 0.002	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	3000.5 94768.3	-1208.4 -1069.2	16700.8 17485.3	0.83	3249.9 318706.0	0.487 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2940.6 103105.9	-1495.4 -1329.7	16866.0 17526.6	0.84	3255.1 319212.7	0.557 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	2107.0 87402.6	-1200.9 -1061.5	16535.7 17485.3	0.85	3316.2 325205.2	0.438 0.004	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	3040.1 80863.4	-908.8 -799.6	16370.5 17444.0	0.82	3246.4 318365.3	0.414 0.003	OK
5F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	850 963	4296.4 60874.9	-1235.3 -130.4	15709.9 15049.3	0.85	3112.6 305239.6	0.621 0.004	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3295.4 94768.3	-1785.8 -730.6	16700.8 17444.0	0.87	3222.9 316062.0	0.673 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3270.4 94768.3	-1896.7 -940.8	16700.8 17444.0	0.86	3225.3 316295.9	0.696 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	2321.0 94768.3	-1778.9 -723.2	16700.8 17444.0	0.89	3302.4 323855.7	0.619 0.005	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 569	3490.2 94768.3	-1685.2 -517.6	16700.8 17361.4	0.87	3203.7 314179.7	0.662 0.005	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	822 963	4853.8 83035.5	-1261.1 190.3	21461.1 20293.1	0.90	4208.9 412750.7	0.509 0.003	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 576	3483.4 126002.6	-1876.8 -464.3	22745.9 23505.1	0.90	4325.9 424221.0	0.542 0.004	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3606.3 111461.2	-1960.4 -555.8	22395.5 23563.5	0.88	4316.9 423346.6	0.564 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 576	2655.2 120854.4	-1869.6 -457.5	22629.1 23505.1	0.91	4377.9 429324.9	0.507 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	3955.8 131487.0	-1810.1 -428.4	22862.7 23446.7	0.89	4289.9 420692.9	0.547 0.004	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	5410.5 77631.4	-1799.6 231.0	21227.5 19825.9	0.88	4150.4 407013.9	0.658 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	3684.7 120854.4	-2380.3 -349.1	22629.1 23446.7	0.90	4311.1 422772.0	0.659 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	3944.2 111461.2	-2441.6 -505.9	22395.5 23505.1	0.89	4290.8 420785.0	0.680 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 583	2984.9 111461.2	-2376.3 -342.5	22395.5 23446.7	0.91	4358.9 427458.0	0.631 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 597	4417.5 126002.6	-2301.4 -261.0	22745.9 23329.9	0.90	4250.3 416811.4	0.674 0.006	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	5960.2 77631.4	-2044.3 800.4	21227.5 19825.9	0.92	4086.4 400738.3	0.756 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	3905.4 120854.4	-2699.0 182.2	22629.1 23446.7	0.92	4293.9 421090.5	0.747 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4275.0 111461.2	-2781.9 15.8	22395.5 23563.5	0.90	4263.0 418055.0	0.778 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 583	3290.2 116015.3	-2683.4 191.2	22512.3 23446.7	0.92	4339.2 425534.9	0.718 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	4837.8 131487.0	-2629.3 252.8	22862.7 23446.7	0.91	4210.5 412906.3	0.772 0.006	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 816	6525.0 99423.1	-3853.7 1138.2	22049.0 21511.7	0.91	4014.2 393659.4	1.146 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 638	4197.4 119045.5	-4169.4 573.3	22586.3 22989.2	0.92	4269.7 418715.0	1.078 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	4624.0 113628.2	-4119.6 388.1	22451.9 23056.4	0.91	4231.2 414937.5	1.083 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 630	3576.3 119045.5	-4212.2 575.0	22586.3 23056.4	0.93	4319.1 423562.3	1.061 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	670 638	5190.6 124859.6	-4059.6 652.0	22720.6 22989.2	0.91	4174.2 409354.1	1.099 0.010	NG

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	398.8 63902.9	-485.1 -793.9	16621.9 15705.8	0.94	2985.0 292724.2	0.276 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	540.4 102326.2	538.2 676.4	16713.5 16713.5	0.93	2983.2 292553.7	0.245 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	262.9 37255.5	201.4 237.9	7515.2 7701.1	0.92	1169.9 114724.5	0.224 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1042.4 51455.7	-436.9 -445.4	16255.5 15156.2	0.86	2972.8 291535.2	0.200 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1290.8 81480.2	359.5 249.2	16347.1 16255.5	0.89	2965.3 290792.3	0.189 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	651.1 34543.3	134.0 117.7	7196.5 7621.5	0.87	1161.8 113938.3	0.192 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	1949.1 54483.5	-541.5 -559.4	16136.7 15307.1	0.81	2937.4 288058.3	0.285 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2214.0 87876.5	242.8 283.5	16321.0 16413.2	0.85	2923.0 286644.4	0.219 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	1046.1 30976.2	87.3 103.1	7287.4 7501.1	0.83	1146.7 112453.1	0.219 0.001	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2990.9 74285.3	-512.6 -528.3	19636.3 19171.7	0.80	3473.7 340655.3	0.280 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	3240.7 103434.8	316.4 367.8	19868.6 20100.9	0.84	3457.7 339084.9	0.252 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	1518.9 48878.1	156.3 187.5	12536.6 12536.6	0.84	2130.8 208961.9	0.196 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	4030.7 68927.8	-495.7 -534.6	19636.3 18939.5	0.77	3398.6 333291.1	0.335 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	4263.2 103434.8	357.5 345.6	19752.5 20100.9	0.80	3378.8 331346.6	0.300 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	2004.7 45079.2	162.0 145.6	12209.3 12373.0	0.80	2105.8 206505.1	0.227 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	5074.5 67236.4	-434.7 -583.5	19918.8 18860.4	0.76	3300.9 323705.5	0.404 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	5295.4 92394.1	226.4 237.2	20036.4 19801.2	0.77	3277.3 321395.3	0.321 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	804 775	2476.9 37749.0	124.7 101.1	11824.3 11990.0	0.77	2074.8 203468.1	0.257 0.001	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	6773.8 119592.9	-676.1 -781.0	26095.9 24687.6	0.78	4963.1 486710.6	0.393 0.002	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	6936.9 155852.2	139.3 119.9	26213.3 25509.1	0.80	4940.3 484475.5	0.294 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	906 850	2942.9 60874.9	102.9 99.9	15379.6 15709.9	0.78	3254.9 319193.6	0.216 0.000	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	8483.8 104288.2	-626.3 -599.1	25861.2 24218.1	0.72	4697.0 460620.4	0.441 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	8582.4 138531.6	131.2 140.9	26095.9 25157.0	0.76	4679.9 458938.7	0.362 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	3402.1 53552.6	88.3 94.7	15049.3 15379.6	0.76	3212.6 315044.0	0.249 0.000	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	10191.7 104288.2	-686.6 -640.9	25861.2 24218.1	0.70	4371.8 428725.2	0.519 0.002	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	10237.9 138531.6	120.9 137.9	26095.9 25157.0	0.74	4362.2 427781.5	0.427 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	3853.5 53552.6	67.6 85.1	15049.3 15379.6	0.76	3165.0 310380.3	0.277 0.000	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	11896.0 91743.9	-518.2 -570.3	25391.7 23748.7	0.66	3987.9 391083.0	0.580 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	11905.5 119592.9	74.7 152.0	25626.5 24687.6	0.76	3985.6 390855.6	0.506 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	850 963	4296.4 47476.1	50.5 81.7	15709.9 15049.3	0.76	3112.6 305239.6	0.306 0.000	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	13630.8 136912.0	-734.6 -717.7	33689.2 31316.6	0.69	7075.3 693849.1	0.498 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	13610.9 192647.1	62.9 206.8	33926.5 32740.1	0.83	7080.8 694388.4	0.436 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	822 963	4853.8 60544.4	34.8 78.5	21461.1 20293.1	0.80	4208.9 412750.7	0.254 0.000	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	15365.4 112199.6	-633.3 -479.9	33214.7 30367.5	0.67	6567.1 644009.8	0.561 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	15328.9 170787.8	106.4 240.0	33451.9 32265.6	0.78	6578.4 645117.7	0.498 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	5410.5 54043.1	36.4 82.2	21227.5 19825.9	0.77	4150.4 407013.9	0.289 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	17090.2 112199.6	-716.8 -512.2	33214.7 30367.5	0.67	6001.4 588538.2	0.626 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	17063.7 170787.8	-131.0 274.8	33689.2 32265.6	0.92	6010.6 589434.1	0.560 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	5960.2 54043.1	-64.6 67.1	21227.5 19825.9	0.99	4086.4 400738.3	0.317 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	18802.9 219957.5	-476.0 -278.8	34049.0 33230.5	0.77	5406.7 530214.4	0.610 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	18840.0 237744.8	200.7 713.7	34049.0 33503.3	0.82	5393.8 528951.1	0.633 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 816	6525.0 84280.7	-3.1 186.5	22049.0 21511.7	0.86	4014.2 393659.4	0.343 0.000	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	870.5 93121.7	-670.3 -1144.4	17034.1 16530.3	0.92	2977.1 291956.6	0.410 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1085.6 115885.4	489.9 752.6	17079.9 16942.5	0.92	2971.6 291417.2	0.298 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	249.2 39245.0	89.2 95.1	7780.8 7754.2	0.92	1170.0 114740.0	0.108 0.001	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1680.9 78081.6	-549.0 -517.9	16988.3 16163.9	0.86	2950.1 289306.2	0.265 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1894.0 107448.9	278.4 199.0	17079.9 16805.1	0.89	2940.1 288329.6	0.197 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	562.9 38230.8	44.4 44.2	7780.8 7727.7	0.88	1164.3 114175.7	0.107 0.000	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2257.3 80471.2	-615.8 -675.2	16966.3 16228.9	0.84	2920.4 286396.4	0.334 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2575.0 111567.1	194.4 266.5	17012.4 16874.1	0.87	2900.4 284428.3	0.232 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	867.0 38759.0	10.4 21.9	7768.4 7741.6	0.89	1154.4 113212.0	0.129 0.000	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2847.2 103434.8	-619.2 -665.0	20681.7 20100.9	0.84	3482.3 341501.0	0.303 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3262.6 141907.5	218.0 271.7	20797.8 20855.9	0.86	3456.2 338941.7	0.224 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	1277.7 73727.7	19.4 39.1	13354.8 13273.0	0.90	2140.7 209930.2	0.113 0.000	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3436.7 103434.8	-606.0 -646.6	20681.7 20100.9	0.82	3444.2 337765.1	0.325 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3955.0 138240.3	239.0 262.0	20797.8 20797.8	0.84	3404.8 333900.6	0.254 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	1690.6 70126.9	28.9 28.3	13232.1 13191.2	0.85	2122.8 208171.2	0.140 0.000	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	4028.0 84922.7	-513.1 -680.9	20624.4 19566.0	0.81	3398.8 333312.9	0.368 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	4663.5 138425.2	118.2 174.7	20742.0 20800.8	0.85	3342.0 327742.5	0.268 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	604 555	2085.6 73777.1	-54.2 -34.9	12984.1 13274.1	0.86	2100.9 206030.1	0.183 0.000	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	4034.6 138531.6	-729.9 -817.1	26624.0 25157.0	0.84	5265.0 516317.4	0.290 0.002	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4840.5 251221.6	-28.9 -47.3	26648.4 26648.4	0.89	5192.0 509164.3	0.190 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2411.2 150481.8	-172.5 -160.0	16866.0 17526.6	0.88	3296.2 323247.6	0.188 0.001	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4051.3 119592.9	-685.5 -659.9	26448.0 24687.6	0.82	5263.6 516182.4	0.271 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	5045.0 238800.5	-25.6 -15.4	26565.3 26624.0	0.88	5171.4 507143.0	0.194 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	2707.1 146642.6	-174.0 -138.0	16700.8 17485.3	0.88	3274.2 321090.7	0.208 0.001	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	4064.7 119592.9	-724.1 -687.8	26448.0 24687.6	0.82	5262.5 516073.4	0.278 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	5255.3 238800.5	-20.5 -9.4	26565.3 26624.0	0.89	5149.3 504977.3	0.201 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	3000.5 146642.6	-181.9 -144.7	16700.8 17485.3	0.87	3249.9 318706.0	0.228 0.001	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	4073.8 104288.2	-583.2 -630.6	26095.9 24218.1	0.81	5261.7 515999.1	0.266 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	5468.3 211498.0	-25.1 17.0	26330.6 26330.6	0.97	5126.0 502692.8	0.212 0.000	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3295.4 142948.5	-153.6 -128.7	16700.8 17444.0	0.86	3222.9 316062.0	0.237 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	4077.8 170787.8	-773.1 -791.7	34370.4 32265.6	0.85	8784.7 861487.3	0.203 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	5666.2 355437.0	-39.1 35.3	34370.4 34370.4	0.99	8628.3 846149.9	0.169 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 576	3483.4 169184.4	-173.9 -146.0	22745.9 23505.1	0.87	4325.9 424221.0	0.188 0.000	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	4082.9 136912.0	-704.3 -583.7	34163.7 31316.6	0.84	8784.3 861446.3	0.199 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	5861.5 314417.5	34.3 110.1	34370.4 34370.4	0.91	8605.6 843919.6	0.182 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	3684.7 165126.9	-142.1 -98.9	22629.1 23446.7	0.87	4311.1 422772.0	0.191 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	4079.2 152448.5	-814.4 -586.5	34163.7 31791.1	0.86	8784.6 861476.0	0.209 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	6046.1 327264.1	-88.5 170.5	34370.4 34370.4	0.97	8583.4 841740.4	0.195 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	3905.4 165126.9	-147.5 -71.4	22629.1 23446.7	0.89	4293.9 421090.5	0.203 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	4059.5 237744.8	-472.0 -360.0	34321.9 33503.3	0.88	8786.2 861634.8	0.169 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	6191.7 335811.8	298.6 601.6	34370.4 34370.4	0.90	8565.4 839974.6	0.242 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 638	4197.4 137842.5	-7.7 103.5	22586.3 22989.2	0.92	4269.7 418715.0	0.208 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	524.9 93121.7	-660.2 -1117.5	17034.1 16530.3	0.94	2983.4 292574.8	0.386 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	746.7 115885.4	537.3 827.7	17079.9 16942.5	0.93	2979.7 292213.4	0.305 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	215.0 40300.1	134.6 146.2	7780.8 7780.8	0.93	1170.4 114775.2	0.144 0.001	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1054.8 78081.6	-515.0 -464.2	16988.3 16163.9	0.89	2972.5 291501.7	0.221 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1394.9 107448.9	339.7 278.1	17079.9 16805.1	0.90	2961.6 290433.7	0.186 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	543.9 40300.1	102.9 106.3	7780.8 7780.8	0.89	1164.7 114222.1	0.151 0.001	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	1618.1 80471.2	-537.1 -612.6	16966.3 16228.9	0.87	2952.8 289571.7	0.281 0.002	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2073.1 114450.3	328.7 385.6	17012.4 16920.2	0.88	2930.9 287418.8	0.238 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	867.6 39801.1	85.5 91.1	7768.4 7768.4	0.86	1154.4 113209.9	0.180 0.001	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2193.7 103434.8	-567.6 -629.8	20681.7 20100.9	0.86	3516.2 344823.6	0.265 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2740.7 141907.5	341.2 383.6	20797.8 20855.9	0.87	3488.5 342101.6	0.227 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	1210.2 77613.1	125.9 142.4	13395.8 13354.8	0.88	2143.2 210171.3	0.150 0.001	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	2771.0 103434.8	-556.7 -598.9	20681.7 20100.9	0.84	3486.7 341932.9	0.283 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3405.5 141907.5	351.2 379.2	20797.8 20855.9	0.85	3446.4 337980.2	0.256 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1560.5 71893.5	119.8 123.1	13313.9 13232.1	0.85	2128.9 208778.0	0.168 0.001	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	3347.8 84922.7	-473.7 -613.5	20389.2 19566.0	0.82	3450.4 338373.1	0.319 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4080.2 138425.2	280.6 344.4	20506.8 20800.8	0.84	3394.5 332886.2	0.283 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 547	1901.5 75708.6	94.7 102.7	13108.4 13315.5	0.85	2111.7 207083.8	0.186 0.000	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	3934.8 138531.6	-633.6 -784.6	25861.2 25157.0	0.85	5273.1 517112.4	0.282 0.002	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4751.0 257798.7	308.6 389.3	26095.9 26648.4	0.88	5200.8 510023.4	0.246 0.001	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 534	2251.8 154473.8	108.1 152.8	17031.1 17567.9	0.90	3307.0 324306.3	0.173 0.000	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4527.7 119592.9	-598.7 -647.8	25626.5 24687.6	0.81	5221.9 512095.4	0.284 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	5424.6 244893.0	282.9 343.6	25861.2 26648.4	0.86	5130.9 503169.4	0.266 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2601.3 150481.8	86.8 122.8	16866.0 17526.6	0.89	3282.4 321890.8	0.187 0.000	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5117.6 119592.9	-624.3 -670.2	25626.5 24687.6	0.80	5163.9 506405.7	0.310 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	6111.3 244893.0	297.2 360.1	25861.2 26648.4	0.86	5050.1 495247.7	0.295 0.001	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	2940.6 150481.8	77.0 116.9	16866.0 17526.6	0.88	3255.1 319212.7	0.206 0.000	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	5704.0 104288.2	-499.5 -620.1	25157.0 24218.1	0.79	5099.2 500059.2	0.331 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	6811.0 211498.0	232.4 336.3	25391.7 26330.6	0.85	4957.9 486206.3	0.323 0.001	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	3270.4 142948.5	65.9 102.1	16700.8 17444.0	0.88	3225.3 316295.9	0.223 0.000	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	6297.4 170787.8	-644.7 -776.0	33214.7 32265.6	0.82	8552.0 838667.2	0.269 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	7512.2 370907.7	299.4 441.1	33689.2 34370.4	0.88	8382.5 822043.5	0.267 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3606.3 173393.4	68.1 112.2	22395.5 23563.5	0.88	4316.9 423346.6	0.184 0.000	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	6893.1 136912.0	-614.8 -608.9	32740.1 31316.6	0.78	8472.6 830880.6	0.276 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	8220.8 327264.1	298.0 392.1	33214.7 34370.4	0.86	8269.9 810996.4	0.286 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	3944.2 169184.4	55.5 100.8	22395.5 23505.1	0.88	4290.8 420785.0	0.197 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7483.4 152448.5	-618.5 -609.3	32740.1 31791.1	0.78	8386.9 822471.8	0.292 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	8941.9 340914.4	225.6 417.2	33214.7 34370.4	0.88	8144.8 798732.1	0.311 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	4275.0 173393.4	44.1 97.9	22395.5 23563.5	0.89	4263.0 418055.0	0.211 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	8069.5 237744.8	-484.9 -537.7	33776.2 33503.3	0.82	8294.8 813438.7	0.292 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	9665.2 335811.8	251.4 603.9	34049.0 34370.4	0.88	8008.8 785394.5	0.345 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	4624.0 141404.6	23.8 131.5	22451.9 23056.4	0.89	4231.2 414937.5	0.233 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	269.7 63902.9	-197.9 138.9	16621.9 15705.8	0.99	2986.1 292834.8	0.083 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	498.0 102326.2	1132.8 1840.8	16713.5 16713.5	0.94	2983.8 292610.2	0.614 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	346.0 37255.5	395.8 549.5	7515.2 7701.1	0.92	1168.7 114612.4	0.480 0.005	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	501.9 51455.7	116.0 787.2	16255.5 15156.2	0.94	2983.7 292605.2	0.284 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	889.0 81480.2	1348.7 1892.8	16347.1 16255.5	0.91	2976.7 291915.0	0.638 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	912.4 34543.3	487.3 677.6	7196.5 7621.5	0.86	1152.6 113033.2	0.638 0.006	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	698.0 54483.5	706.6 807.2	16136.7 15307.1	0.89	2980.7 292303.6	0.290 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1254.0 87876.5	1911.2 2092.8	16321.0 16413.2	0.89	2966.5 290912.3	0.706 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	1528.1 30976.2	426.7 589.3	7287.4 7501.1	0.81	1118.7 109703.8	0.638 0.005	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	777.8 74285.3	370.5 1313.8	19636.3 19171.7	0.93	3559.5 349067.2	0.389 0.004	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1721.3 103434.8	1431.2 2520.5	19868.6 20100.9	0.90	3535.2 346689.1	0.733 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	2211.8 48878.1	134.7 694.5	12536.6 12536.6	0.87	2093.0 205251.9	0.470 0.003	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	819.9 68927.8	638.4 2199.8	19636.3 18939.5	0.93	3558.8 348999.3	0.624 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2216.2 103434.8	1432.1 2983.5	19752.5 20100.9	0.89	3515.2 344723.4	0.875 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	2918.0 45079.2	146.7 985.9	12209.3 12373.0	0.85	2040.0 200052.6	0.655 0.005	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	832.9 67236.4	1282.9 2257.6	19918.8 18860.4	0.91	3558.6 348977.6	0.629 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	2728.6 92394.1	1861.4 2892.1	20036.4 19801.2	0.86	3489.1 342168.2	0.856 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	804 775	3618.5 37749.0	352.4 932.2	11824.3 11990.0	0.79	1973.0 193480.6	0.681 0.005	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	752.0 119592.9	556.2 2541.0	26095.9 24687.6	0.95	5425.2 532029.3	0.479 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	3312.8 155852.2	1291.8 3380.3	26213.3 25509.1	0.90	5319.0 521620.6	0.702 0.006	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	906 850	4338.1 60874.9	−142.3 774.2	15379.6 15709.9	0.89	3107.3 304726.7	0.502 0.003	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	677.9 104288.2	594.6 3198.4	25861.2 24218.1	0.95	5426.3 532135.1	0.592 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	3874.4 138531.6	1284.6 3864.4	26095.9 25157.0	0.89	5277.9 517584.2	0.804 0.007	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5062.5 53552.6	−92.8 1312.9	15049.3 15379.6	0.86	3008.5 295029.0	0.704 0.004	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	604.3 104288.2	1059.2 3023.6	25861.2 24218.1	0.95	5427.2 532229.6	0.556 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	4429.1 138531.6	1797.2 3746.5	26095.9 25157.0	0.87	5230.9 512977.7	0.794 0.007	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5775.2 53552.6	127.5 1189.2	15049.3 15379.6	0.82	2896.3 284028.7	0.706 0.004	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	531.0 91743.9	2233.8 2428.2	25391.7 23748.7	0.93	5428.1 532312.8	0.439 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4979.7 119592.9	2838.6 3116.6	25626.5 24687.6	0.81	5178.1 507798.2	0.684 0.006	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	850 963	6473.2 47476.1	822.7 933.4	15709.9 15049.3	0.65	2772.1 271853.1	0.639 0.003	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	459.7 136912.0	2952.2 1267.9	33689.2 31316.6	0.96	8950.6 877755.5	0.332 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	5525.0 192647.1	3655.1 2139.7	33926.5 32740.1	0.87	8644.3 847715.8	0.533 0.004	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	822 963	7205.9 60544.4	840.8 225.6	21461.1 20293.1	0.78	3918.5 384273.1	0.523 0.002	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	393.6 112199.6	4223.6 521.8	33214.7 30367.5	0.97	8951.2 877811.4	0.471 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	6077.3 170787.8	5148.7 1246.9	33451.9 32265.6	0.88	8579.5 841366.2	0.715 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	7932.3 54043.1	1485.6 251.4	21227.5 19825.9	0.78	3805.9 373233.1	0.704 0.004	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	326.1 112199.6	6400.0 −933.7	33214.7 30367.5	0.98	8951.7 877859.5	0.711 0.007	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	6641.7 170787.8	6436.1 −284.9	33689.2 32265.6	0.91	8507.0 834252.3	0.883 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	8630.1 54043.1	1490.6 −434.5	21227.5 19825.9	0.86	3687.6 361628.9	0.777 0.004	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	272.3 219957.5	8935.2 −3244.2	34049.0 33230.5	0.99	8952.0 877891.5	0.996 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	7242.0 237744.8	8404.4 −1637.2	34049.0 33503.3	0.93	8422.8 825993.4	1.116 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 816	9295.5 84280.7	3570.2 −470.9	22049.0 21511.7	0.86	3565.5 349655.7	1.204 0.010	NG

Y方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	426.3 93121.7	35.0 281.2	17034.1 16530.3	0.96	2984.7 292695.0	0.117 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	996.0 115885.4	1400.6 2153.9	17079.9 16942.5	0.92	2974.1 291656.4	0.730 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	233.1 39245.0	203.3 307.9	7780.8 7754.2	0.94	1170.2 114757.3	0.278 0.003	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	663.5 78081.6	545.5 1202.0	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292363.7	0.420 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1751.1 107448.9	1729.0 2224.1	17079.9 16805.1	0.89	2947.0 288997.3	0.775 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	677.4 38230.8	517.2 624.3	7780.8 7727.7	0.88	1161.1 113861.1	0.564 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	846.4 80471.2	1143.5 1262.1	16966.3 16228.9	0.90	2977.7 292009.8	0.437 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2403.3 111567.1	2504.6 2526.4	17012.4 16874.1	0.85	2911.5 285524.2	0.880 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1291.1 38759.0	695.7 784.5	7768.4 7741.6	0.83	1133.8 111184.6	0.740 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	890.3 103434.8	1012.1 1929.3	20681.7 20100.9	0.93	3557.6 348877.8	0.551 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2973.0 141907.5	2619.9 3281.9	20797.8 20855.9	0.87	3474.8 340762.6	0.961 0.010	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	2121.4 73727.7	651.5 1346.7	13354.8 13273.0	0.87	2098.7 205814.1	0.720 0.007	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	871.6 103434.8	1249.4 2925.7	20681.7 20100.9	0.93	3557.9 348911.1	0.817 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3573.2 138240.3	2613.1 3366.0	20797.8 20797.8	0.86	3434.4 336800.0	1.002 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	2992.2 70126.9	440.5 1361.7	13232.1 13191.2	0.86	2033.6 199423.2	0.794 0.007	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	845.3 84922.7	1527.2 2675.7	20624.4 19566.0	0.92	3558.4 348956.6	0.742 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	4193.5 138425.2	3003.0 3307.2	20742.0 20800.8	0.83	3384.9 331941.1	1.000 0.010	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	604 555	3864.4 73777.1	1263.7 1492.4	12984.1 13274.1	0.79	1946.0 190840.2	0.871 0.008	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	808.8 138531.6	676.0 2560.9	26624.0 25157.0	0.95	5424.3 531940.6	0.484 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4216.2 251221.6	2956.5 5024.8	26648.4 26648.4	0.90	5249.7 514818.6	1.002 0.010	NG
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	5401.6 150481.8	1316.9 2572.8	16866.0 17526.6	0.86	2956.9 289975.2	0.997 0.009	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	772.3 119592.9	760.9 3389.5	26448.0 24687.6	0.95	5424.9 531998.4	0.629 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	4264.0 238800.5	2877.0 4887.7	26565.3 26624.0	0.89	5245.6 514413.5	0.980 0.010	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	6941.4 146642.6	1452.0 2362.4	16700.8 17485.3	0.82	2680.9 262907.8	1.020 0.009	NG
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	736.0 119592.9	1187.9 3155.6	26448.0 24687.6	0.95	5425.4 532053.1	0.583 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	4319.2 238800.5	3289.7 4921.4	26565.3 26624.0	0.89	5240.7 513939.9	0.982 0.010	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	8488.5 146642.6	1861.9 2196.6	16700.8 17485.3	0.78	2334.3 228911.9	1.045 0.010	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	699.9 104288.2	2443.2 2592.1	26095.9 24218.1	0.92	5426.0 532104.9	0.471 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	4378.7 211498.0	4055.0 4409.0	26330.6 26330.6	0.86	5235.4 513421.9	0.881 0.009	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	10043.9 142948.5	1741.7 1835.1	16700.8 17444.0	0.74	1937.8 190032.9	1.034 0.010	NG
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	617.7 170787.8	3278.4 1681.6	34370.4 32265.6	0.95	8948.9 877586.9	0.370 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	4488.1 355437.0	5301.4 4043.6	34370.4 34370.4	0.90	8749.2 858004.6	0.671 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 576	11586.5 169184.4	2277.4 1918.8	22745.9 23505.1	0.76	3075.7 301624.7	0.926 0.008	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	539.5 136912.0	4530.0 796.9	34163.7 31316.6	0.96	8949.8 877676.6	0.506 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	4598.1 314417.5	6636.8 2686.6	34370.4 34370.4	0.92	8739.1 857014.1	0.822 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	13143.4 165126.9	2469.9 1363.0	22629.1 23446.7	0.78	2694.1 264199.0	1.052 0.009	NG
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	462.2 152448.5	6686.6 −621.1	34163.7 31791.1	0.98	8950.6 877753.2	0.745 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	4697.1 327264.1	8104.8 1334.6	34370.4 34370.4	0.93	8729.8 856102.5	0.991 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	14725.0 165126.9	2300.5 1262.3	22629.1 23446.7	0.77	2304.3 225973.2	1.087 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	392.2 237744.8	8928.1 −2871.6	34321.9 33503.3	0.99	8951.2 877812.5	0.997 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	4781.4 335811.8	8658.5 −16.4	34370.4 34370.4	0.94	8721.7 855310.4	1.062 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 638	16348.8 137842.5	1971.8 1484.3	22586.3 22989.2	0.70	1904.1 186725.3	1.075 0.011	NG

Y方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	423.6 93121.7	43.3 292.7	17034.1 16530.3	0.96	2984.7 292698.1	0.120 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1039.2 115885.4	1329.3 2068.8	17079.9 16942.5	0.92	2972.9 291543.7	0.706 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	225.3 40300.1	144.7 221.4	7780.8 7780.8	0.94	1170.3 114765.1	0.207 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	662.0 78081.6	545.7 1201.2	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292366.3	0.419 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1868.3 107448.9	1674.1 2165.6	17079.9 16805.1	0.88	2941.4 288453.5	0.763 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	690.9 40300.1	481.7 590.6	7780.8 7780.8	0.88	1160.6 113820.0	0.541 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	846.3 80471.2	1142.2 1257.3	16966.3 16228.9	0.90	2977.7 292009.9	0.436 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2572.5 114450.3	2428.6 2471.9	17012.4 16920.2	0.85	2900.5 284444.8	0.873 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	1336.6 39801.1	687.9 761.4	7768.4 7768.4	0.83	1131.1 110919.4	0.727 0.007	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	891.3 103434.8	1010.5 1925.8	20681.7 20100.9	0.93	3557.5 348876.0	0.551 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3174.1 141907.5	2633.0 3251.9	20797.8 20855.9	0.86	3462.1 339516.2	0.959 0.010	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	2230.5 77613.1	654.6 1354.3	13395.8 13354.8	0.87	2091.8 205132.7	0.730 0.007	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	873.3 103434.8	1250.6 2920.9	20681.7 20100.9	0.93	3557.9 348908.0	0.815 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3780.8 141907.5	2629.3 3349.8	20797.8 20855.9	0.85	3418.7 335260.5	1.006 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	3179.9 71893.5	443.0 1359.1	13313.9 13232.1	0.86	2016.6 197760.8	0.806 0.007	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	847.3 84922.7	1526.1 2675.2	20389.2 19566.0	0.92	3558.3 348953.2	0.742 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4395.9 138425.2	3000.5 3289.7	20506.8 20800.8	0.83	3367.0 330187.6	1.005 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 547	4133.5 75708.6	1277.0 1490.4	13108.4 13315.5	0.78	1914.5 187751.1	0.886 0.008	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	821.1 138531.6	677.0 2561.8	25861.2 25157.0	0.95	5424.1 531920.6	0.484 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4352.0 257798.7	2959.0 5023.7	26095.9 26648.4	0.90	5237.8 513655.0	1.011 0.010	NG
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 534	5754.1 154473.8	1351.2 2557.1	17031.1 17567.9	0.85	2899.8 284375.0	1.008 0.009	NG
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	797.3 119592.9	761.9 3388.2	25626.5 24687.6	0.95	5424.5 531959.0	0.629 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	4313.6 244893.0	2869.2 4881.5	25861.2 26648.4	0.89	5241.2 513988.1	0.985 0.009	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	7372.3 150481.8	1535.0 2320.8	16866.0 17526.6	0.82	2591.4 254125.8	1.026 0.009	NG
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	773.6 119592.9	1189.6 3154.5	25626.5 24687.6	0.94	5424.9 531996.3	0.584 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	4274.8 244893.0	3280.9 4925.8	25861.2 26648.4	0.89	5244.6 514321.4	0.987 0.010	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	8996.1 150481.8	1971.5 2107.0	16866.0 17526.6	0.76	2205.9 216322.0	1.039 0.010	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	750.0 104288.2	2438.9 2591.2	25157.0 24218.1	0.92	5425.2 532032.2	0.472 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	4236.0 211498.0	4054.3 4412.1	25391.7 26330.6	0.86	5248.0 514651.7	0.883 0.009	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	10629.3 142948.5	1673.5 1750.2	16700.8 17444.0	0.73	1788.0 175347.2	1.047 0.010	NG
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	681.9 170787.8	3279.9 1685.6	33214.7 32265.6	0.95	8948.1 877504.1	0.371 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	4241.5 370907.7	5300.2 4037.8	33689.2 34370.4	0.91	8771.0 860137.4	0.668 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	12285.5 173393.4	2287.4 1994.5	22395.5 23563.5	0.75	2905.5 284935.0	0.964 0.008	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	618.1 136912.0	4530.0 795.0	32740.1 31316.6	0.96	8948.9 877586.3	0.508 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	4252.8 327264.1	6629.5 2683.1	33214.7 34370.4	0.92	8770.0 860042.6	0.818 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	13942.4 169184.4	2340.1 1365.1	22395.5 23505.1	0.77	2497.1 244886.4	1.065 0.010	NG
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	554.6 152448.5	6684.2 −620.6	32740.1 31791.1	0.97	8949.6 877660.2	0.746 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	4263.3 340914.4	8130.2 1332.2	33214.7 34370.4	0.93	8769.1 859953.9	0.988 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	15604.7 173393.4	2143.4 1411.9	22395.5 23563.5	0.75	2087.5 204709.6	1.094 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	497.4 237744.8	8921.5 -2868.4	33776.2 33503.3	0.98	8950.3 877719.8	0.998 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	4271.5 335811.8	8690.1 -51.5	34049.0 34370.4	0.94	8768.4 859884.2	1.054 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	17296.4 141404.6	1732.8 1655.6	22451.9 23056.4	0.66	1670.5 163822.2	1.062 0.011	NG

Y方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	424.8 93121.7	42.4 290.5	17034.1 16530.3	0.96	2984.7 292696.7	0.120 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1035.5 115885.4	1356.3 2096.6	17079.9 16942.5	0.92	2973.0 291553.4	0.714 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	252.8 39245.0	152.9 245.7	7754.2 7754.2	0.93	1170.0 114736.1	0.230 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	663.7 78081.6	546.6 1198.8	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292363.4	0.419 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1847.4 107448.9	1689.2 2182.9	17079.9 16805.1	0.88	2942.4 288553.3	0.767 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	691.6 38230.8	467.6 578.4	7727.7 7727.7	0.88	1160.6 113817.9	0.531 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	848.1 80471.2	1142.1 1254.8	16966.3 16228.9	0.90	2977.6 292005.9	0.435 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2542.7 114450.3	2446.3 2480.6	17012.4 16920.2	0.85	2902.5 284640.5	0.874 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	1301.9 38759.0	683.4 749.9	7741.6 7741.6	0.82	1133.1 111122.0	0.715 0.007	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	893.5 103434.8	1008.9 1922.2	20681.7 20100.9	0.93	3557.5 348872.1	0.550 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3132.0 141907.5	2632.5 3259.1	20797.8 20855.9	0.87	3464.8 339783.9	0.960 0.010	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 548	2177.3 75633.0	654.7 1355.0	13273.0 13313.9	0.87	2095.2 205469.4	0.727 0.007	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	876.1 103434.8	1251.7 2916.1	20681.7 20100.9	0.93	3557.8 348903.2	0.814 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3729.5 138240.3	2627.1 3353.6	20797.8 20797.8	0.85	3422.7 335648.9	1.004 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	3110.6 70126.9	438.7 1353.7	13191.2 13191.2	0.86	2023.0 198385.8	0.799 0.007	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	850.6 84922.7	1525.0 2674.8	20389.2 19566.0	0.92	3558.3 348947.6	0.742 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4334.9 138425.2	3001.6 3294.9	20506.8 20800.8	0.83	3372.5 330725.0	1.004 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 555	4046.1 73777.1	1270.3 1490.2	12901.3 13274.1	0.78	1925.0 188776.8	0.884 0.008	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	824.1 138531.6	678.0 2562.8	25861.2 25157.0	0.95	5424.0 531915.6	0.484 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4281.3 257798.7	2957.0 5026.9	26095.9 26648.4	0.90	5244.0 514265.4	1.009 0.010	NG
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 541	5653.6 150481.8	1336.9 2559.1	16700.8 17526.6	0.85	2916.5 286007.9	1.009 0.009	NG
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	800.5 119592.9	762.9 3387.0	25626.5 24687.6	0.95	5424.4 531953.9	0.629 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	4232.9 238800.5	2868.0 4887.7	25861.2 26624.0	0.89	5248.3 514678.0	0.983 0.009	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	7261.8 146642.6	1508.9 2331.7	16535.7 17485.3	0.82	2614.8 256428.2	1.032 0.009	NG
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	777.1 119592.9	1191.2 3153.5	25626.5 24687.6	0.94	5424.8 531990.9	0.583 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	4183.2 238800.5	3279.2 4931.1	25861.2 26624.0	0.89	5252.5 515095.9	0.984 0.010	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	8872.5 146642.6	1945.0 2128.3	16535.7 17485.3	0.76	2237.5 219423.3	1.049 0.010	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	753.8 104288.2	2434.6 2590.3	25157.0 24218.1	0.92	5425.2 532026.6	0.472 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	4132.7 211498.0	4055.6 4417.5	25391.7 26330.6	0.87	5256.8 515515.5	0.881 0.009	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	10485.6 142948.5	1686.0 1765.3	16700.8 17444.0	0.74	1824.8 178950.6	1.042 0.010	NG
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	686.0 170787.8	3281.4 1689.7	33214.7 32265.6	0.95	8948.0 877498.7	0.372 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 667	4125.9 355437.0	5303.5 4041.2	33689.2 34370.4	0.91	8780.7 861096.3	0.665 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 576	12110.8 169184.4	2278.5 1975.6	22629.1 23505.1	0.75	2948.6 289156.4	0.949 0.008	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	622.5 136912.0	4529.9 793.1	32740.1 31316.6	0.96	8948.8 877581.0	0.508 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 709	4124.1 314417.5	6631.8 2684.9	33214.7 34370.4	0.92	8780.9 861110.9	0.814 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 583	13737.3 165126.9	2384.6 1363.0	22395.5 23446.7	0.77	2547.7 249845.9	1.065 0.010	NG
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	559.1 152448.5	6682.0 −620.0	32740.1 31791.1	0.97	8949.6 877655.2	0.746 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	4120.8 327264.1	8134.0 1335.0	33214.7 34370.4	0.93	8781.2 861138.2	0.984 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 583	15370.2 165126.9	2169.4 1358.8	22512.3 23446.7	0.75	2145.3 210377.7	1.087 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	501.8 237744.8	8921.2 −2866.4	33776.2 33503.3	0.98	8950.2 877715.5	0.998 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	4114.5 335811.8	8699.9 −51.1	34049.0 34370.4	0.94	8781.7 861188.9	1.051 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 630	17016.8 141404.6	1803.2 1619.8	22586.3 23056.4	0.67	1739.4 170581.4	1.062 0.011	NG

Y方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	421.3 93121.7	31.5 273.0	17034.1 16530.3	0.96	2984.7 292700.5	0.114 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	988.6 112966.0	1425.3 2181.5	17079.9 16896.7	0.92	2974.3 291675.1	0.738 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	255.0 38230.8	212.1 336.6	7727.7 7727.7	0.93	1170.0 114733.5	0.303 0.003	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	652.2 78081.6	545.4 1193.3	16988.3 16163.9	0.93	2981.5 292382.8	0.416 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	1727.1 104840.6	1738.3 2229.9	17079.9 16759.3	0.89	2948.0 289104.5	0.775 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	650.9 36317.0	496.3 605.2	7648.0 7674.6	0.88	1161.9 113938.9	0.547 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	828.2 80471.2	1139.0 1250.2	16966.3 16228.9	0.90	2978.1 292048.7	0.433 0.004	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2373.7 111567.1	2513.9 2526.4	17012.4 16874.1	0.85	2913.4 285705.6	0.879 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	558 551	1204.3 36794.1	689.8 766.4	7661.5 7688.2	0.83	1138.7 111664.1	0.717 0.007	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	866.1 103434.8	1000.4 1912.6	20681.7 20100.9	0.93	3558.0 348920.8	0.546 0.005	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2931.2 138240.3	2619.6 3285.0	20797.8 20797.8	0.87	3477.4 341011.6	0.959 0.010	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 562	1984.6 71893.5	654.8 1348.6	13191.2 13232.1	0.88	2106.9 206620.1	0.712 0.007	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	841.5 103434.8	1251.6 2906.7	20681.7 20100.9	0.94	3558.4 348963.0	0.811 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3519.8 138240.3	2611.4 3369.5	20797.8 20797.8	0.86	3438.3 337182.0	1.002 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	2803.8 66783.6	436.8 1353.0	13027.6 13109.4	0.86	2049.5 200990.9	0.779 0.007	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	808.0 84922.7	1524.5 2675.9	20624.4 19566.0	0.92	3559.0 349018.8	0.741 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 547	4129.3 134848.0	3003.1 3312.2	20742.0 20742.0	0.83	3390.3 332479.5	0.997 0.010	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	633 562	3622.9 71918.5	1248.1 1492.8	12818.4 13232.7	0.79	1972.5 193435.5	0.859 0.008	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	775.8 138531.6	678.9 2563.1	26624.0 25157.0	0.95	5424.8 531992.9	0.483 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4137.4 251221.6	2954.3 5029.0	26648.4 26648.4	0.90	5256.4 515476.8	1.001 0.010	NG
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 541	5106.6 150481.8	1291.1 2584.9	16535.7 17526.6	0.86	3001.9 294390.5	0.991 0.009	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	745.4 119592.9	763.9 3386.0	26448.0 24687.6	0.95	5425.3 532039.2	0.627 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	4169.4 232932.6	2873.4 4894.3	26565.3 26565.3	0.89	5253.7 515211.5	0.977 0.009	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	6591.6 142948.5	1397.7 2387.2	16370.5 17444.0	0.83	2749.7 269650.7	1.017 0.009	NG
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	716.8 119592.9	1192.8 3152.3	26448.0 24687.6	0.95	5425.7 532080.9	0.582 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	4206.5 232932.6	3289.2 4928.7	26565.3 26565.3	0.89	5250.5 514900.1	0.979 0.010	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	8081.7 142948.5	1778.3 2251.9	16370.5 17444.0	0.79	2432.1 238512.3	1.049 0.009	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	691.0 104288.2	2430.3 2589.4	26095.9 24218.1	0.92	5426.1 532117.2	0.471 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 611	4246.0 201873.6	4049.8 4413.9	26330.6 26213.3	0.86	5247.1 514566.3	0.877 0.009	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 569	9577.3 135967.0	1797.0 1895.5	16700.8 17361.4	0.74	2057.2 201741.3	1.021 0.009	NG
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	620.8 170787.8	3282.8 1693.8	34370.4 32265.6	0.95	8948.9 877583.1	0.370 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 681	4334.7 340914.4	5307.8 4052.8	34370.4 34370.4	0.90	8762.9 859345.8	0.667 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	11069.3 165126.9	2270.3 1853.1	22862.7 23446.7	0.76	3195.7 313388.6	0.902 0.007	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	556.1 136912.0	4530.0 791.3	34163.7 31316.6	0.96	8949.6 877658.5	0.507 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	4422.4 314417.5	6637.2 2685.0	34370.4 34370.4	0.92	8755.1 858584.6	0.818 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 597	12574.3 157437.7	2532.8 1361.8	22745.9 23329.9	0.78	2834.4 277954.9	1.037 0.009	NG
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	494.3 152448.5	6679.4 -619.5	34163.7 31791.1	0.97	8950.3 877722.8	0.745 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	4496.1 314417.5	8116.5 1338.5	34370.4 34370.4	0.93	8748.5 857932.9	0.986 0.009	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	14096.2 165126.9	2437.0 1175.6	22862.7 23446.7	0.78	2459.3 241170.1	1.086 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	440.9 237744.8	8925.0 -2864.4	34321.9 33503.3	0.99	8950.8 877772.3	0.997 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 703	4552.2 320530.4	8672.6 -24.3	34370.4 34370.4	0.94	8743.4 857430.6	1.057 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	670 638	15654.7 137842.5	2146.9 1330.4	22720.6 22989.2	0.73	2075.1 203501.5	1.085 0.011	NG

Y方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	275.1 63902.9	-205.8 123.3	16621.9 15705.8	0.99	2986.0 292831.0	0.086 0.001	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	491.2 102326.2	1122.5 1825.4	16713.5 16713.5	0.94	2983.9 292618.7	0.609 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	336.6 37255.5	394.7 547.9	7515.2 7701.1	0.92	1168.9 114626.6	0.478 0.005	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	512.9 51455.7	116.0 772.2	16255.5 15156.2	0.94	2983.6 292590.9	0.280 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	875.1 81480.2	1350.8 1876.2	16347.1 16255.5	0.91	2977.0 291946.3	0.632 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	893.5 34543.3	489.3 673.8	7196.5 7621.5	0.86	1153.4 113108.7	0.633 0.006	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	709.2 54483.5	698.1 788.1	16136.7 15307.1	0.89	2980.5 292283.2	0.285 0.003	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1238.1 87876.5	1907.2 2078.9	16321.0 16413.2	0.89	2967.0 290963.1	0.701 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	1500.8 30976.2	428.2 587.1	7287.4 7501.1	0.81	1120.5 109887.4	0.632 0.005	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	786.4 74285.3	353.2 1286.1	19636.3 19171.7	0.93	3559.4 349053.5	0.382 0.004	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1704.3 103434.8	1437.8 2507.2	19868.6 20100.9	0.90	3535.8 346747.6	0.728 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	2172.9 48878.1	140.1 692.2	12536.6 12536.6	0.87	2095.5 205497.0	0.466 0.003	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	822.3 68927.8	642.9 2170.9	19636.3 18939.5	0.93	3558.8 348995.3	0.616 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2196.7 103434.8	1440.6 2976.6	19752.5 20100.9	0.89	3516.1 344810.3	0.872 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	2871.7 45079.2	151.5 980.3	12209.3 12373.0	0.85	2043.9 200437.5	0.648 0.005	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	821.7 67236.4	1278.0 2256.6	19918.8 18860.4	0.91	3558.8 348996.3	0.629 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	2712.4 92394.1	1854.4 2885.4	20036.4 19801.2	0.86	3490.0 342256.8	0.853 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	804 775	3568.4 37749.0	348.9 928.1	11824.3 11990.0	0.79	1978.2 193998.0	0.675 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	713.4 119592.9	561.2 2545.2	26095.9 24687.6	0.95	5425.8 532085.9	0.478 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	3306.5 155852.2	1297.4 3387.1	26213.3 25509.1	0.90	5319.5 521661.7	0.703 0.006	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	906 850	4285.2 60874.9	−139.6 778.1	15379.6 15709.9	0.89	3114.0 305376.5	0.499 0.003	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	608.2 104288.2	599.6 3192.4	25861.2 24218.1	0.95	5427.2 532224.8	0.590 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	3881.1 138531.6	1289.5 3857.6	26095.9 25157.0	0.89	5277.4 517531.8	0.803 0.007	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5007.9 53552.6	−89.9 1309.5	15049.3 15379.6	0.86	3016.4 295812.1	0.699 0.004	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	500.4 104288.2	1067.4 3018.2	25861.2 24218.1	0.95	5428.4 532344.3	0.553 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	4451.4 138531.6	1805.5 3741.4	26095.9 25157.0	0.87	5228.9 512779.9	0.794 0.007	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5721.7 53552.6	131.0 1186.3	15049.3 15379.6	0.82	2905.2 284904.5	0.702 0.004	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	389.1 91743.9	2212.4 2423.8	25391.7 23748.7	0.94	5429.4 532443.4	0.437 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5020.0 119592.9	2817.1 3112.1	25626.5 24687.6	0.80	5174.0 507394.6	0.685 0.006	OK
	C	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	850 963	6425.0 47476.1	813.3 930.5	15709.9 15049.3	0.66	2781.2 272738.8	0.636 0.003	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	275.6 136912.0	2959.5 1288.2	33689.2 31316.6	0.97	8952.0 877889.7	0.329 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	5584.1 192647.1	3662.6 2160.0	33926.5 32740.1	0.86	8637.7 847065.9	0.535 0.004	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	822 963	7165.2 60544.4	843.7 235.8	21461.1 20293.1	0.78	3924.5 384859.7	0.521 0.002	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	164.8 112199.6	4223.8 512.4	33214.7 30367.5	0.98	8952.5 877938.0	0.468 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	6156.8 170787.8	5148.2 1237.4	33451.9 32265.6	0.88	8569.7 840401.8	0.717 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	7900.7 54043.1	1485.6 247.3	21227.5 19825.9	0.78	3811.0 373734.3	0.702 0.004	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	51.1 112199.6	6387.3 −931.1	33214.7 30367.5	0.99	8952.7 877962.3	0.709 0.007	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	6744.8 170787.8	6425.3 −281.8	33689.2 32265.6	0.90	8493.1 832884.3	0.885 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	8611.3 54043.1	1486.5 −433.8	21227.5 19825.9	0.86	3690.9 361954.3	0.776 0.004	OK
1F	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	7371.2 237744.8	8380.1 −1623.7	34049.0 33503.3	0.93	8403.7 824122.5	1.117 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 816	9294.5 84280.7	3570.3 −466.6	22049.0 21511.7	0.86	3565.7 349672.9	1.204 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	269.7 97561.4	−43.9 −60.0	16621.9 15705.8	0.95	2986.1 292834.8	0.036 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	426.3 122074.0	−14.1 −16.2	17034.1 16530.3	0.94	2984.7 292695.0	0.031 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	423.6 122074.0	−7.5 −9.5	17034.1 16530.3	0.95	2984.7 292698.1	0.029 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	424.8 122074.0	−4.2 −6.2	17034.1 16530.3	0.95	2984.7 292696.7	0.028 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	421.3 122074.0	15.3 15.2	17034.1 16530.3	0.94	2984.7 292700.5	0.030 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	275.1 97561.4	52.8 68.5	16621.9 15705.8	0.95	2986.0 292831.0	0.039 0.000	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	501.9 81480.2	−37.4 −38.3	16255.5 15156.2	0.92	2983.7 292605.2	0.045 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	663.5 118919.3	−15.2 −17.3	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292363.7	0.046 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	662.0 118919.3	−9.8 −11.4	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292366.3	0.045 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	663.7 118919.3	−6.4 −8.4	16988.3 16163.9	0.93	2981.3 292363.4	0.044 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	652.2 118919.3	9.8 7.4	16988.3 16163.9	0.94	2981.5 292382.8	0.043 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	512.9 81480.2	42.4 36.0	16255.5 15156.2	0.93	2983.6 292590.9	0.047 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	698.0 77114.7	-40.2 -45.8	16136.7 15307.1	0.91	2980.7 292303.6	0.060 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	846.4 117446.6	-20.1 -22.2	16966.3 16228.9	0.92	2977.7 292009.8	0.059 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	846.3 117446.6	-15.6 -17.9	16966.3 16228.9	0.92	2977.7 292009.9	0.058 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	848.1 117446.6	-12.2 -14.6	16966.3 16228.9	0.92	2977.6 292005.9	0.057 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	828.2 117446.6	2.9 -0.0	16966.3 16228.9	0.96	2978.1 292048.7	0.052 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	709.2 77114.7	38.3 36.3	16136.7 15307.1	0.91	2980.5 292283.2	0.058 0.000	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	777.8 87059.0	-43.0 -45.6	19636.3 19171.7	0.91	3559.5 349067.2	0.052 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	890.3 131319.8	-25.3 -26.1	20681.7 20100.9	0.92	3557.6 348877.8	0.051 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	891.3 131319.8	-21.5 -22.6	20681.7 20100.9	0.92	3557.5 348876.0	0.050 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	893.5 131319.8	-18.1 -19.6	20681.7 20100.9	0.92	3557.5 348872.1	0.050 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	866.1 131319.8	-2.9 -5.8	20681.7 20100.9	0.94	3558.0 348920.8	0.045 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	786.4 87059.0	36.5 31.0	19636.3 19171.7	0.91	3559.4 349053.5	0.050 0.000	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	819.9 87059.0	-46.8 -48.4	19636.3 18939.5	0.90	3558.8 348999.3	0.056 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	871.6 131319.8	-31.9 -31.6	20681.7 20100.9	0.92	3557.9 348911.1	0.052 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	873.3 131319.8	-29.3 -28.5	20681.7 20100.9	0.92	3557.9 348908.0	0.051 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	876.1 131319.8	-25.8 -25.5	20681.7 20100.9	0.92	3557.8 348903.2	0.050 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	841.5 131319.8	-11.0 -12.3	20681.7 20100.9	0.92	3558.4 348963.0	0.045 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	822.3 87059.0	33.3 26.1	19636.3 18939.5	0.91	3558.8 348995.3	0.052 0.000	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	832.9 96505.1	-53.7 -50.1	19918.8 18860.4	0.91	3558.6 348977.6	0.058 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	845.3 128097.3	-41.3 -35.0	20624.4 19566.0	0.92	3558.4 348956.6	0.054 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	847.3 116032.3	-32.1 -30.5	20389.2 19566.0	0.92	3558.3 348953.2	0.052 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	850.6 116032.3	-29.7 -27.7	20389.2 19566.0	0.92	3558.3 348947.6	0.051 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	808.0 128097.3	-15.7 -15.1	20624.4 19566.0	0.92	3559.0 349018.8	0.045 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	821.7 96505.1	20.2 23.2	19918.8 18860.4	0.91	3558.8 348996.3	0.050 0.000	OK
8F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	752.0 192891.5	-75.3 -85.7	26095.9 24687.6	0.94	5425.2 532029.3	0.045 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	808.8 238800.5	-59.2 -65.9	26624.0 25157.0	0.94	5424.3 531940.6	0.044 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	821.1 176636.5	-37.3 -35.2	25861.2 25157.0	0.93	5424.1 531920.6	0.039 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	824.1 176636.5	-34.1 -32.3	25861.2 25157.0	0.93	5424.0 531915.6	0.039 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	775.8 238800.5	-15.2 -15.3	26624.0 25157.0	0.94	5424.8 531992.9	0.034 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	713.4 192891.5	33.0 38.0	26095.9 24687.6	0.94	5425.8 532085.9	0.036 0.000	OK
7F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	677.9 176636.5	-72.0 -74.7	25861.2 24218.1	0.94	5426.3 532135.1	0.041 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	772.3 221827.5	-57.9 -60.9	26448.0 24687.6	0.94	5424.9 531998.4	0.042 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	797.3 162352.9	-37.5 -35.1	25626.5 24687.6	0.93	5424.5 531959.0	0.039 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	800.5 162352.9	-34.6 -32.3	25626.5 24687.6	0.93	5424.4 531953.9	0.038 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	745.4 221827.5	-17.3 -18.2	26448.0 24687.6	0.94	5425.3 532039.2	0.033 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	608.2 176636.5	28.9 27.0	25861.2 24218.1	0.94	5427.2 532224.8	0.030 0.000	OK
6F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	604.3 176636.5	-75.9 -79.5	25861.2 24218.1	0.94	5427.2 532229.6	0.039 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	736.0 221827.5	-61.6 -65.0	26448.0 24687.6	0.94	5425.4 532053.1	0.041 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	773.6 162352.9	-40.7 -38.2	25626.5 24687.6	0.93	5424.9 531996.3	0.038 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	777.1 162352.9	-38.2 -35.8	25626.5 24687.6	0.93	5424.8 531990.9	0.038 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	716.8 221827.5	-24.1 -24.9	26448.0 24687.6	0.94	5425.7 532080.9	0.033 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	500.4 176636.5	26.1 24.0	25861.2 24218.1	0.95	5428.4 532344.3	0.025 0.000	OK
5F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	531.0 149734.3	-70.6 -77.1	25391.7 23748.7	0.94	5428.1 532312.8	0.036 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	699.9 192891.5	-60.6 -64.4	26095.9 24218.1	0.94	5426.0 532104.9	0.040 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	750.0 138531.6	-42.5 -38.6	25157.0 24218.1	0.93	5425.2 532032.2	0.038 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	753.8 138531.6	-40.5 -36.6	25157.0 24218.1	0.93	5425.2 532026.6	0.038 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	691.0 192891.5	-31.2 -29.5	26095.9 24218.1	0.94	5426.1 532117.2	0.034 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	389.1 149734.3	10.0 17.6	25391.7 23748.7	0.96	5429.4 532443.4	0.019 0.000	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	459.7 251125.6	-82.4 -91.1	33689.2 31316.6	0.96	8950.6 877755.5	0.024 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	617.7 314417.5	-70.8 -77.1	34370.4 32265.6	0.96	8948.9 877586.9	0.027 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	681.9 218988.1	-46.9 -44.1	33214.7 32265.6	0.95	8948.1 877504.1	0.026 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	686.0 218988.1	-44.4 -41.3	33214.7 32265.6	0.95	8948.0 877498.7	0.026 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	620.8 314417.5	-32.3 -30.6	34370.4 32265.6	0.96	8948.9 877583.1	0.023 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	275.6 251125.6	21.7 30.7	33689.2 31316.6	0.97	8952.0 877889.7	0.012 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	393.6 218988.1	-81.2 -80.9	33214.7 30367.5	0.96	8951.2 877811.4	0.022 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	539.5 290893.7	-68.4 -69.4	34163.7 31316.6	0.96	8949.8 877676.6	0.025 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	618.1 192647.1	-47.8 -41.4	32740.1 31316.6	0.95	8948.9 877586.3	0.025 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	622.5 192647.1	-45.7 -39.4	32740.1 31316.6	0.95	8948.8 877581.0	0.025 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	556.1 290893.7	-38.7 -35.4	34163.7 31316.6	0.96	8949.6 877658.5	0.022 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	164.8 218988.1	14.0 15.1	33214.7 30367.5	0.97	8952.5 877938.0	0.007 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	326.1 218988.1	-80.0 -79.0	33214.7 30367.5	0.96	8951.7 877859.5	0.019 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	462.2 290893.7	-73.1 -67.4	34163.7 31791.1	0.96	8950.6 877753.2	0.022 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	554.6 192647.1	-47.3 -39.3	32740.1 31791.1	0.95	8949.6 877660.2	0.022 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	559.1 192647.1	-47.1 -38.0	32740.1 31791.1	0.95	8949.6 877655.2	0.023 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	494.3 290893.7	-40.9 -36.9	34163.7 31791.1	0.96	8950.3 877722.8	0.020 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	51.1 218988.1	7.6 15.7	33214.7 30367.5	0.99	8952.7 877962.3	0.003 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	272.3 280459.5	-88.4 -75.7	34049.0 33230.5	0.97	8952.0 877891.5	0.018 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	392.2 306268.8	-63.4 -53.1	34321.9 33503.3	0.97	8951.2 877812.5	0.019 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	497.4 257780.3	-65.0 -33.4	33776.2 33503.3	0.97	8950.3 877719.8	0.022 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	501.8 257780.3	-62.8 -32.1	33776.2 33503.3	0.97	8950.2 877715.5	0.022 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	440.9 306268.8	-69.2 -37.2	34321.9 33503.3	0.97	8950.8 877772.3	0.021 0.000	OK

Y方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	498.0 102326.2	-58.7 -85.2	16713.5 16713.5	0.94	2983.8 292610.2	0.057 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	996.0 125355.9	-14.0 -14.3	17079.9 16942.5	0.91	2974.1 291656.4	0.063 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1039.2 125355.9	11.9 14.3	17079.9 16942.5	0.92	2972.9 291543.7	0.066 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	1035.5 125355.9	8.0 9.8	17079.9 16942.5	0.92	2973.0 291553.4	0.064 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	988.6 125355.9	7.7 8.3	17079.9 16896.7	0.91	2974.3 291675.1	0.061 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	491.2 102326.2	46.8 71.6	16713.5 16713.5	0.94	2983.9 292618.7	0.052 0.000	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	889.0 85105.6	-38.6 -33.9	16347.1 16255.5	0.90	2976.7 291915.0	0.066 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1751.1 125355.9	-5.0 -6.4	17079.9 16805.1	0.89	2947.0 288997.3	0.106 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1868.3 125355.9	12.8 12.7	17079.9 16805.1	0.88	2941.4 288453.5	0.115 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1847.4 125355.9	9.0 9.7	17079.9 16805.1	0.88	2942.4 288553.3	0.113 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	1727.1 125355.9	4.2 8.5	17079.9 16759.3	0.91	2948.0 289104.5	0.106 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	875.1 85105.6	30.5 30.3	16347.1 16255.5	0.90	2977.0 291946.3	0.063 0.000	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1254.0 84051.6	-26.5 -31.1	16321.0 16413.2	0.89	2966.5 290912.3	0.086 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2403.3 120562.3	8.9 5.8	17012.4 16874.1	0.88	2911.5 285524.2	0.145 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2572.5 120562.3	15.6 15.7	17012.4 16920.2	0.85	2900.5 284444.8	0.157 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	2542.7 120562.3	12.0 12.2	17012.4 16920.2	0.86	2902.5 284640.5	0.154 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	2373.7 120562.3	-2.1 2.4	17012.4 16874.1	0.99	2913.4 285705.6	0.141 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	1238.1 84051.6	24.4 31.4	16321.0 16413.2	0.89	2967.0 290963.1	0.085 0.000	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1721.3 94718.4	-13.4 -15.4	19868.6 20100.9	0.87	3535.2 346689.1	0.090 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2973.0 138240.3	25.2 16.5	20797.8 20855.9	0.88	3474.8 340762.6	0.149 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3174.1 138240.3	19.2 16.0	20797.8 20855.9	0.86	3462.1 339516.2	0.157 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3132.0 138240.3	13.7 11.6	20797.8 20855.9	0.86	3464.8 339783.9	0.154 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2931.2 138240.3	-15.9 -7.6	20797.8 20797.8	0.89	3477.4 341011.6	0.145 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	1704.3 94718.4	10.3 15.3	19868.6 20100.9	0.89	3535.8 346747.6	0.090 0.000	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2216.2 90767.6	-2.4 -2.0	19752.5 20100.9	0.86	3515.2 344723.4	0.113 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3573.2 138240.3	42.2 26.2	20797.8 20797.8	0.87	3434.4 336800.0	0.182 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3780.8 138240.3	23.4 17.0	20797.8 20855.9	0.86	3418.7 335260.5	0.188 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3729.5 138240.3	14.9 12.4	20797.8 20797.8	0.85	3422.7 335648.9	0.183 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3519.8 138240.3	-25.1 -11.9	20797.8 20797.8	0.88	3438.3 337182.0	0.176 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	2196.7 90767.6	3.2 7.9	19752.5 20100.9	0.89	3516.1 344810.3	0.113 0.000	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	2728.6 100896.6	48.6 24.5	20036.4 19801.2	0.88	3489.1 342168.2	0.150 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	4193.5 134848.0	77.3 45.3	20742.0 20800.8	0.86	3384.9 331941.1	0.221 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4395.9 121841.1	21.3 18.5	20506.8 20800.8	0.82	3367.0 330187.6	0.219 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	4334.9 121841.1	16.5 13.3	20506.8 20800.8	0.83	3372.5 330725.0	0.215 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 547	4129.3 134848.0	-54.0 -26.6	20742.0 20742.0	0.87	3390.3 332479.5	0.213 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	2712.4 100896.6	-37.0 -14.2	20036.4 19801.2	0.89	3490.0 342256.8	0.146 0.000	OK
8F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	3312.8 201873.6	120.5 124.7	26213.3 25509.1	0.87	5319.0 521620.6	0.150 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4216.2 251221.6	166.4 151.5	26648.4 26648.4	0.88	5249.7 514818.6	0.186 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4352.0 192891.5	31.9 25.9	26095.9 26648.4	0.86	5237.8 513655.0	0.172 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	4281.3 192891.5	21.2 20.3	26095.9 26648.4	0.85	5244.0 514265.4	0.167 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4137.4 251221.6	-128.4 -115.7	26648.4 26648.4	0.88	5256.4 515476.8	0.176 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	3306.5 201873.6	-102.6 -105.0	26213.3 25509.1	0.87	5319.5 521661.7	0.147 0.000	OK
7F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	3874.4 192891.5	124.1 119.1	26095.9 25157.0	0.86	5277.9 517584.2	0.174 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	4264.0 232932.6	172.9 145.5	26565.3 26624.0	0.88	5245.6 514413.5	0.189 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	4313.6 176636.5	31.1 25.4	25861.2 26648.4	0.86	5241.2 513988.1	0.172 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	4232.9 176636.5	20.1 16.0	25861.2 26624.0	0.86	5248.3 514678.0	0.167 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	4169.4 232932.6	-133.9 -110.6	26565.3 26565.3	0.88	5253.7 515211.5	0.179 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	3881.1 192891.5	-105.4 -98.2	26095.9 25157.0	0.86	5277.4 517531.8	0.171 0.000	OK
6F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	4429.1 192891.5	140.6 136.2	26095.9 25157.0	0.85	5230.9 512977.7	0.199 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	4319.2 232932.6	182.3 155.4	26565.3 26624.0	0.87	5240.7 513939.9	0.192 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	4274.8 176636.5	31.6 25.1	25861.2 26648.4	0.86	5244.6 514321.4	0.170 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	4183.2 176636.5	22.3 17.8	25861.2 26624.0	0.86	5252.5 515095.9	0.165 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	4206.5 232932.6	-135.6 -114.0	26565.3 26565.3	0.88	5250.5 514900.1	0.181 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	4451.4 192891.5	-114.3 -109.0	26095.9 25157.0	0.85	5228.9 512779.9	0.195 0.000	OK
5F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	4979.7 162352.9	125.5 132.4	25626.5 24687.6	0.83	5178.1 507798.2	0.223 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	4378.7 211498.0	153.4 162.8	26330.6 26330.6	0.86	5235.4 513421.9	0.193 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	4236.0 149734.3	29.2 24.5	25391.7 26330.6	0.85	5248.0 514651.7	0.172 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	4132.7 149734.3	20.5 17.2	25391.7 26330.6	0.85	5256.8 515515.5	0.166 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 611	4246.0 211498.0	-107.0 -120.3	26330.6 26213.3	0.87	5247.1 514566.3	0.182 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	5020.0 162352.9	-93.4 -106.2	25626.5 24687.6	0.83	5174.0 507394.6	0.220 0.000	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	5525.0 269914.5	153.4 171.2	33926.5 32740.1	0.86	8644.3 847715.8	0.186 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	4488.1 340914.4	198.8 225.4	34370.4 34370.4	0.89	8749.2 858004.6	0.153 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	4241.5 251125.6	31.2 29.5	33689.2 34370.4	0.87	8771.0 860137.4	0.129 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 667	4125.9 251125.6	17.3 16.3	33689.2 34370.4	0.88	8780.7 861096.3	0.124 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 681	4334.7 340914.4	-153.7 -179.1	34370.4 34370.4	0.90	8762.9 859345.8	0.144 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	5584.1 269914.5	-128.7 -148.9	33926.5 32740.1	0.87	8637.7 847065.9	0.185 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	6077.3 234232.3	126.0 134.2	33451.9 32265.6	0.84	8579.5 841366.2	0.201 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	4598.1 314417.5	173.0 177.0	34370.4 34370.4	0.88	8739.1 857014.1	0.151 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	4252.8 218988.1	30.2 28.2	33214.7 34370.4	0.87	8770.0 860042.6	0.131 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 709	4124.1 218988.1	19.2 17.9	33214.7 34370.4	0.87	8780.9 861110.9	0.126 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	4422.4 314417.5	-121.4 -124.2	34370.4 34370.4	0.88	8755.1 858584.6	0.141 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	6156.8 234232.3	-94.5 -100.2	33451.9 32265.6	0.84	8569.7 840401.8	0.200 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	6641.7 251125.6	135.8 126.7	33689.2 32265.6	0.84	8507.0 834252.3	0.219 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	4697.1 314417.5	156.1 168.2	34370.4 34370.4	0.88	8729.8 856102.5	0.153 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	4263.3 218988.1	25.3 25.5	33214.7 34370.4	0.86	8769.1 859953.9	0.131 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	4120.8 218988.1	20.7 18.6	33214.7 34370.4	0.87	8781.2 861138.2	0.126 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	4496.1 314417.5	-105.3 -112.8	34370.4 34370.4	0.88	8748.5 857932.9	0.142 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	6744.8 251125.6	-100.6 -91.4	33689.2 32265.6	0.84	8493.1 832884.3	0.219 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	7242.0 280459.5	18.2 79.6	34049.0 33503.3	0.90	8422.8 825993.4	0.224 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	4781.4 320530.4	55.9 136.2	34370.4 34370.4	0.91	8721.7 855310.4	0.153 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	4271.5 280459.5	30.6 20.3	34049.0 34370.4	0.90	8768.4 859884.2	0.129 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	4114.5 280459.5	32.1 20.1	34049.0 34370.4	0.90	8781.7 861188.9	0.124 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 703	4552.2 320530.4	10.2 -77.6	34370.4 34370.4	0.95	8743.4 857430.6	0.141 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	7371.2 280459.5	41.4 -43.0	34049.0 33503.3	1.00	8403.7 824122.5	0.225 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	346.0 31364.6	-159.8 -213.6	7515.2 7701.1	0.91	1168.7 114612.4	0.213 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	233.1 40300.1	-152.8 -166.8	7780.8 7754.2	0.93	1170.2 114757.3	0.163 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	225.3 40300.1	-13.1 -11.5	7780.8 7780.8	0.93	1170.3 114765.1	0.039 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	252.8 39245.0	57.6 59.4	7754.2 7754.2	0.92	1170.0 114736.1	0.080 0.001	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	255.0 38230.8	126.7 148.2	7727.7 7727.7	0.92	1170.0 114733.5	0.151 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	336.6 31364.6	141.2 187.9	7515.2 7701.1	0.91	1168.9 114626.6	0.192 0.002	OK
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	912.4 24076.5	-125.2 -103.8	7196.5 7621.5	0.82	1152.6 113033.2	0.218 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	677.4 40300.1	-133.6 -122.8	7780.8 7727.7	0.88	1161.1 113861.1	0.189 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	690.9 40300.1	-11.4 -10.3	7780.8 7780.8	0.88	1160.6 113820.0	0.097 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	691.6 38230.8	55.2 52.4	7727.7 7727.7	0.87	1160.6 113817.9	0.131 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	650.9 35413.5	107.0 98.6	7648.0 7674.6	0.87	1161.9 113938.9	0.166 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	893.5 24076.5	112.7 96.3	7196.5 7621.5	0.82	1153.4 113108.7	0.206 0.001	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	1528.1 25870.3	-136.1 -127.8	7287.4 7501.1	0.76	1118.7 109703.8	0.304 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1291.1 39801.1	-137.4 -127.3	7768.4 7741.6	0.83	1133.8 111184.6	0.267 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	1336.6 39801.1	-7.7 -6.8	7768.4 7768.4	0.83	1131.1 110919.4	0.178 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	1301.9 38759.0	56.2 54.9	7741.6 7741.6	0.82	1133.1 111122.0	0.209 0.001	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	558 551	1204.3 35867.2	121.2 111.5	7661.5 7688.2	0.82	1138.7 111664.1	0.245 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	657 601	1500.8 25870.3	124.8 119.4	7287.4 7501.1	0.76	1120.5 109887.4	0.292 0.001	OK
11F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	2211.8 48878.1	-219.7 -246.9	12536.6 12536.6	0.80	2093.0 205251.9	0.272 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	2121.4 77613.1	-237.1 -242.8	13354.8 13273.0	0.84	2098.7 205814.1	0.256 0.001	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	2230.5 79672.1	-14.3 -11.5	13395.8 13354.8	0.85	2091.8 205132.7	0.173 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 548	2177.3 73727.7	95.9 100.1	13273.0 13313.9	0.83	2095.2 205469.4	0.204 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 562	1984.6 70126.9	213.0 222.4	13191.2 13232.1	0.84	2106.9 206620.1	0.239 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	681 681	2172.9 48878.1	201.7 230.4	12536.6 12536.6	0.80	2095.5 205497.0	0.263 0.001	OK
10F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	2918.0 41706.5	-207.4 -195.4	12209.3 12373.0	0.74	2040.0 200052.6	0.316 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	2992.2 71893.5	-223.3 -200.2	13232.1 13191.2	0.81	2033.6 199423.2	0.314 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	3179.9 75633.0	-8.1 -6.2	13313.9 13232.1	0.82	2016.6 197760.8	0.244 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	3110.6 70126.9	96.5 90.1	13191.2 13191.2	0.80	2023.0 198385.8	0.273 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	2803.8 63673.8	208.5 191.0	13027.6 13109.4	0.80	2049.5 200990.9	0.296 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	2871.7 41706.5	196.4 190.8	12209.3 12373.0	0.74	2043.9 200437.5	0.307 0.001	OK
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	804 775	3618.5 35121.3	-178.1 -195.1	11824.3 11990.0	0.69	1973.0 193480.6	0.376 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	604 555	3864.4 62111.3	-195.1 -186.7	12984.1 13274.1	0.76	1946.0 190840.2	0.370 0.001	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 547	4133.5 66745.6	-2.3 -1.6	13108.4 13315.5	0.79	1914.5 187751.1	0.316 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 555	4046.1 59284.9	87.9 84.7	12901.3 13274.1	0.74	1925.0 188776.8	0.346 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	633 562	3622.9 56647.1	192.7 185.8	12818.4 13232.7	0.75	1972.5 193435.5	0.354 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	804 775	3568.4 35121.3	176.2 193.7	11824.3 11990.0	0.70	1978.2 193998.0	0.371 0.001	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	906 850	4338.1 53552.6	-231.5 -261.6	15379.6 15709.9	0.73	3107.3 304726.7	0.344 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	5401.6 103105.9	-268.4 -225.5	16866.0 17526.6	0.79	2956.9 289975.2	0.386 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 534	5754.1 112594.2	-7.2 -5.3	17031.1 17567.9	0.80	2899.8 284375.0	0.340 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 541	5653.6 94768.3	119.6 99.1	16700.8 17526.6	0.78	2916.5 286007.9	0.368 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 541	5106.6 87402.6	255.5 216.2	16535.7 17526.6	0.78	3001.9 294390.5	0.371 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	906 850	4285.2 53552.6	225.9 254.4	15379.6 15709.9	0.73	3114.0 305376.5	0.339 0.001	OK
7F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5062.5 47476.1	-212.8 -207.6	15049.3 15379.6	0.68	3008.5 295029.0	0.384 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	6941.4 94768.3	-254.5 -172.9	16700.8 17485.3	0.77	2680.9 262907.8	0.478 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	7372.3 103105.9	-3.7 -2.4	16866.0 17526.6	0.78	2591.4 254125.8	0.438 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	7261.8 87402.6	117.5 79.3	16535.7 17485.3	0.76	2614.8 256428.2	0.468 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	6591.6 80863.4	241.4 174.4	16370.5 17444.0	0.75	2749.7 269650.7	0.461 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5007.9 47476.1	209.9 208.1	15049.3 15379.6	0.68	3016.4 295812.1	0.380 0.001	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5775.2 47476.1	-181.2 -196.0	15049.3 15379.6	0.66	2896.3 284028.7	0.428 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 548	8488.5 94768.3	-210.0 -146.6	16700.8 17485.3	0.75	2334.3 228911.9	0.559 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 541	8996.1 103105.9	3.4 1.7	16866.0 17526.6	0.78	2205.9 216322.0	0.534 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 548	8872.5 87402.6	96.8 70.5	16535.7 17485.3	0.72	2237.5 219423.3	0.560 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	738 555	8081.7 80863.4	211.7 157.6	16370.5 17444.0	0.72	2432.1 238512.3	0.544 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	963 906	5721.7 47476.1	185.1 201.6	15049.3 15379.6	0.67	2905.2 284904.5	0.425 0.001	OK
5F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	850 963	6473.2 60874.9	-194.8 -181.8	15709.9 15049.3	0.68	2772.1 271853.1	0.474 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	10043.9 94768.3	-163.5 -132.2	16700.8 17444.0	0.71	1937.8 190032.9	0.640 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	10629.3 94768.3	10.7 4.9	16700.8 17444.0	0.76	1788.0 175347.2	0.639 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 555	10485.6 94768.3	80.8 68.0	16700.8 17444.0	0.69	1824.8 178950.6	0.646 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 569	9577.3 94768.3	185.1 143.8	16700.8 17361.4	0.72	2057.2 201741.3	0.617 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	850 963	6425.0 60874.9	213.6 192.4	15709.9 15049.3	0.69	2781.2 272738.8	0.476 0.001	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	822 963	7205.9 83035.5	-222.4 -256.1	21461.1 20293.1	0.72	3918.5 384273.1	0.401 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 576	11586.5 126002.6	-221.7 -240.2	22745.9 23505.1	0.71	3075.7 301624.7	0.551 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	12285.5 111461.2	7.8 7.0	22395.5 23563.5	0.69	2905.5 284935.0	0.550 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 576	12110.8 120854.4	100.5 99.0	22629.1 23505.1	0.69	2948.6 289156.4	0.552 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	11069.3 131487.0	247.5 259.7	22862.7 23446.7	0.72	3195.7 313388.6	0.530 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	822 963	7165.2 83035.5	233.1 261.3	21461.1 20293.1	0.72	3924.5 384859.7	0.399 0.001	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	7932.3 77631.4	−175.9 −187.8	21227.5 19825.9	0.69	3805.9 373233.1	0.433 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	13143.4 120854.4	−159.4 −164.5	22629.1 23446.7	0.68	2694.1 264199.0	0.609 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 576	13942.4 111461.2	8.8 8.6	22395.5 23505.1	0.65	2497.1 244886.4	0.624 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 583	13737.3 111461.2	75.6 84.1	22395.5 23446.7	0.67	2547.7 249845.9	0.628 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 597	12574.3 126002.6	180.8 185.2	22745.9 23329.9	0.69	2834.4 277954.9	0.585 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	7900.7 77631.4	193.6 206.2	21227.5 19825.9	0.69	3811.0 373734.3	0.434 0.001	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	8630.1 77631.4	−131.6 −152.0	21227.5 19825.9	0.69	3687.6 361628.9	0.462 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 583	14725.0 120854.4	−83.9 −141.1	22629.1 23446.7	0.72	2304.3 225973.2	0.677 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	15604.7 111461.2	16.5 13.7	22395.5 23563.5	0.66	2087.5 204709.6	0.700 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 583	15370.2 116015.3	55.9 83.5	22512.3 23446.7	0.70	2145.3 210377.7	0.698 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	653 583	14096.2 131487.0	104.1 164.8	22862.7 23446.7	0.73	2459.3 241170.1	0.647 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	850 1019	8611.3 77631.4	158.1 173.9	21227.5 19825.9	0.68	3690.9 361954.3	0.464 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 816	9295.5 99423.1	2.1 −68.7	22049.0 21511.7	0.85	3565.5 349655.7	0.447 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 638	16348.8 119045.5	8.6 −66.7	22586.3 22989.2	0.84	1904.1 186725.3	0.738 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	17296.4 113628.2	20.3 13.6	22451.9 23056.4	0.67	1670.5 163822.2	0.774 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 630	17016.8 119045.5	26.4 45.8	22586.3 23056.4	0.70	1739.4 170581.4	0.762 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	670 638	15654.7 124859.6	33.3 102.3	22720.6 22989.2	0.77	2075.1 203501.5	0.709 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 816	9294.5 99423.1	41.6 97.7	22049.0 21511.7	0.78	3565.7 349672.9	0.451 0.000	OK

Y方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	549.2 63902.9	−803.9 −1695.4	16621.9 15705.8	0.93	2983.1 292541.4	0.568 0.006	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	565.0 102326.2	−141.1 −583.8	16713.5 16713.5	0.95	2982.9 292518.8	0.221 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	38.9 37255.5	−64.6 −195.1	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114874.3	0.168 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1231.3 51455.7	−807.6 −1491.2	16255.5 15156.2	0.88	2967.2 290984.5	0.532 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1231.1 81480.2	−772.9 −1358.1	16347.1 16255.5	0.90	2967.2 290985.1	0.493 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	1926.7 54483.5	−1343.9 −1455.5	16136.7 15307.1	0.82	2938.5 288169.6	0.540 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2031.7 87876.5	−1378.1 −1508.5	16321.0 16413.2	0.85	2933.1 287636.7	0.566 0.005	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2755.0 74285.3	−904.4 −1825.7	19636.3 19171.7	0.86	3487.7 342021.9	0.599 0.005	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2722.7 103434.8	−1116.6 −1952.2	19868.6 20100.9	0.87	3489.5 342200.4	0.628 0.006	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	3615.5 68927.8	−823.9 −2227.5	19636.3 18939.5	0.84	3431.3 336492.9	0.747 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3383.1 103434.8	−1465.5 −2680.3	19752.5 20100.9	0.86	3448.0 338133.4	0.840 0.008	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	4504.8 67236.4	−1362.6 −2208.8	19918.8 18860.4	0.79	3357.0 329209.4	0.764 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	4009.9 92394.1	−1867.5 −2786.9	20036.4 19801.2	0.83	3400.3 333459.7	0.877 0.008	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	5560.3 119592.9	−579.5 −2637.5	26095.9 24687.6	0.87	5115.7 501678.3	0.668 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	4647.1 155852.2	-1185.5 -3279.3	26213.3 25509.1	0.88	5210.7 510999.4	0.731 0.006	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	6620.1 104288.2	-530.5 -3345.7	25861.2 24218.1	0.85	4984.1 488769.4	0.835 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5315.2 138531.6	-1111.0 -3881.9	26095.9 25157.0	0.87	5142.9 504343.5	0.861 0.008	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	7666.7 104288.2	-942.1 -3257.4	25861.2 24218.1	0.83	4831.6 473818.0	0.851 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5961.4 138531.6	-1548.1 -3826.7	26095.9 25157.0	0.85	5068.6 497057.2	0.866 0.008	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	8701.9 91743.9	-1927.8 -2730.2	25391.7 23748.7	0.74	4658.8 456873.1	0.776 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	6583.5 119592.9	-2418.8 -3287.0	25626.5 24687.6	0.80	4989.0 489253.6	0.777 0.007	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	9744.4 136912.0	-2624.0 -1791.3	33689.2 31316.6	0.78	7993.3 783872.5	0.556 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	7216.8 192647.1	-3177.7 -2444.7	33926.5 32740.1	0.83	8426.5 826354.8	0.526 0.004	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10785.6 112199.6	-3722.5 -1066.2	33214.7 30367.5	0.80	7777.3 762690.8	0.723 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	7848.3 170787.8	-4417.6 -1628.3	33451.9 32265.6	0.85	8330.3 816927.9	0.685 0.005	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	11815.5 112199.6	-5674.4 192.3	33214.7 30367.5	0.84	7542.1 739624.7	0.986 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	8449.9 170787.8	-5842.1 -315.6	33689.2 32265.6	0.88	8231.3 807210.6	0.868 0.007	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	12845.9 219957.5	-7360.5 2180.3	34049.0 33230.5	0.91	7285.3 714443.1	1.185 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	9017.9 237744.8	-8076.1 1236.2	34049.0 33503.3	0.92	8131.0 797379.6	1.129 0.010	NG

Y方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	761.1 93121.7	-1380.6 -2479.6	17034.1 16530.3	0.93	2979.5 292185.4	0.824 0.008	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	589.9 115885.4	-234.6 -541.8	17079.9 16942.5	0.95	2982.5 292482.0	0.208 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	290.1 39245.0	123.0 56.5	7780.8 7754.2	0.94	1169.5 114691.2	0.137 0.001	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1583.4 78081.6	-1319.3 -1954.7	16988.3 16163.9	0.88	2954.3 289714.3	0.686 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	980.6 107448.9	-1058.9 -1660.5	17079.9 16805.1	0.92	2974.5 291695.3	0.575 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	478.7 38230.8	-274.0 -398.4	7780.8 7727.7	0.91	1166.2 114370.0	0.374 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2448.1 80471.2	-1844.9 -2000.1	16966.3 16228.9	0.83	2908.7 285245.5	0.726 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1537.1 111567.1	-1887.6 -1914.3	17012.4 16874.1	0.88	2956.2 289899.6	0.665 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	469.4 38759.0	-508.2 -558.7	7768.4 7741.6	0.89	1166.4 114389.4	0.493 0.005	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3459.6 103434.8	-1414.1 -2384.9	20681.7 20100.9	0.85	3442.6 337606.0	0.763 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2209.6 141907.5	-2207.9 -2879.0	20797.8 20855.9	0.89	3515.5 344752.8	0.836 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	236.1 73727.7	-660.7 -1136.0	13354.8 13273.0	0.96	2163.8 212193.2	0.521 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4524.9 103434.8	-1471.5 -2745.5	20681.7 20100.9	0.84	3355.1 329026.8	0.901 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2912.2 138240.3	-2486.1 -3319.4	20797.8 20797.8	0.87	3478.5 341123.4	0.970 0.010	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	5619.4 84922.7	-1628.5 -2638.3	20624.4 19566.0	0.79	3240.9 317828.4	0.915 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	3585.6 138425.2	-2978.8 -3316.4	20742.0 20800.8	0.85	3433.5 336710.1	0.982 0.010	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	6686.1 138531.6	-729.6 -2666.2	26624.0 25157.0	0.86	4975.1 487892.2	0.709 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4816.9 251221.6	-2922.8 -4910.3	26648.4 26648.4	0.89	5194.4 509392.8	1.001 0.010	NG
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	7754.9 119592.9	-744.4 -3535.0	26448.0 24687.6	0.85	4817.7 472457.3	0.903 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	6029.6 238800.5	-2944.7 -4781.8	26565.3 26624.0	0.87	5060.2 496239.6	1.014 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	8834.9 119592.9	-1083.6 -3377.0	26448.0 24687.6	0.82	4635.0 454539.9	0.909 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	7259.5 238800.5	-3383.5 -4712.4	26565.3 26624.0	0.85	4893.6 479895.0	1.034 0.010	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	9924.6 104288.2	-2154.4 -2916.1	26095.9 24218.1	0.73	4426.6 434099.4	0.844 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	8509.4 211498.0	-3543.4 -4272.6	26330.6 26330.6	0.82	4692.6 460186.6	0.992 0.009	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	11070.3 170787.8	-2968.5 -2229.0	34370.4 32265.6	0.78	7714.4 756523.2	0.619 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	9727.5 355437.0	-4826.3 -4445.1	34370.4 34370.4	0.84	7996.6 784198.0	0.749 0.006	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	12225.1 136912.0	-4052.8 -1363.3	34163.7 31316.6	0.80	7442.6 729866.3	0.788 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	10956.3 314417.5	-5865.9 -3035.1	34370.4 34370.4	0.86	7739.8 759013.1	0.901 0.008	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13389.4 152448.5	-5883.5 -151.0	34163.7 31791.1	0.85	7141.2 700314.1	1.032 0.008	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	12208.3 327264.1	-6954.6 -2029.6	34370.4 34370.4	0.88	7446.7 730273.0	1.061 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	14572.8 237744.8	-6863.8 1630.3	34321.9 33503.3	0.91	6806.9 667524.2	1.175 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	13503.1 335811.8	-7176.0 -1054.9	34370.4 34370.4	0.88	7110.3 697284.4	1.132 0.010	NG

Y方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	806.6 93121.7	-1388.9 -2506.6	17034.1 16530.3	0.93	2978.5 292094.0	0.834 0.009	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	586.6 115885.4	-201.5 -494.3	17079.9 16942.5	0.95	2982.5 292487.0	0.193 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	269.4 40300.1	180.3 125.7	7780.8 7780.8	0.93	1169.8 114716.9	0.179 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1675.2 78081.6	-1318.3 -1944.8	16988.3 16163.9	0.88	2950.4 289330.6	0.687 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1000.5 107448.9	-1051.9 -1644.8	17079.9 16805.1	0.92	2974.0 291644.9	0.571 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	489.9 40300.1	-237.0 -356.7	7780.8 7780.8	0.91	1166.0 114345.8	0.343 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2582.1 80471.2	-1847.0 -2001.9	16966.3 16228.9	0.83	2899.9 284381.4	0.732 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1590.3 114450.3	-1866.0 -1901.3	17012.4 16920.2	0.88	2954.0 289686.1	0.664 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	499.3 39801.1	-468.5 -521.4	7768.4 7768.4	0.89	1165.8 114325.2	0.467 0.005	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3635.2 103434.8	-1420.1 -2382.3	20681.7 20100.9	0.85	3429.8 336348.8	0.770 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2293.0 141907.5	-2220.8 -2861.2	20797.8 20855.9	0.89	3511.6 344374.3	0.834 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	263.4 77613.1	-650.4 -1084.5	13395.8 13354.8	0.95	2163.6 212173.6	0.499 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4737.6 103434.8	-1484.4 -2738.1	20681.7 20100.9	0.83	3334.9 327039.3	0.908 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3060.4 141907.5	-2499.8 -3313.7	20797.8 20855.9	0.87	3469.4 340231.1	0.975 0.010	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	5865.5 84922.7	-1624.6 -2627.4	20389.2 19566.0	0.79	3211.9 314977.8	0.923 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3805.2 138425.2	-2983.3 -3307.5	20506.8 20800.8	0.84	3416.8 335073.3	0.989 0.010	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	7000.2 138531.6	-737.4 -2670.1	25861.2 25157.0	0.86	4931.3 483592.1	0.722 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	5226.3 257798.7	-2951.9 -4908.0	26095.9 26648.4	0.89	5152.4 505280.5	1.018 0.010	NG
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	8136.2 119592.9	-753.6 -3525.7	25626.5 24687.6	0.84	4755.9 466398.3	0.916 0.008	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	6643.6 244893.0	-3018.6 -4748.4	25861.2 26648.4	0.87	4980.9 488457.9	1.035 0.010	NG
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	9273.7 119592.9	-1088.1 -3368.4	25626.5 24687.6	0.82	4554.0 446594.9	0.924 0.008	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	8066.6 244893.0	-3510.6 -4631.7	25861.2 26648.4	0.84	4767.4 467526.0	1.053 0.010	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	10412.6 104288.2	-2151.9 -2913.0	25157.0 24218.1	0.73	4325.4 424174.4	0.862 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	9494.5 211498.0	-3491.0 -4170.9	25391.7 26330.6	0.81	4511.7 442450.9	1.022 0.009	NG
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	11607.3 170787.8	-2966.7 -2232.1	33214.7 32265.6	0.77	7591.3 744456.5	0.634 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	10892.1 370907.7	-4844.4 -4510.9	33689.2 34370.4	0.83	7753.9 760401.9	0.789 0.006	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12806.8 136912.0	-4059.9 -1363.7	32740.1 31316.6	0.80	7295.4 715436.8	0.807 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	12294.5 327264.1	-5824.2 -3022.4	33214.7 34370.4	0.85	7425.4 728178.8	0.947 0.008	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14008.3 152448.5	-5830.6 -151.4	32740.1 31791.1	0.84	6969.9 683510.1	1.046 0.009	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	13703.9 340914.4	-6727.6 -2110.0	33214.7 34370.4	0.87	7055.1 691869.6	1.092 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	15218.7 237744.8	-6677.5 1553.1	33776.2 33503.3	0.90	6612.4 648456.2	1.174 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	15123.1 335811.8	-6708.6 -1338.7	34049.0 34370.4	0.87	6641.7 651330.8	1.129 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	806.1 93121.7	-1389.3 -2502.9	17034.1 16530.3	0.93	2978.5 292095.1	0.833 0.009	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	592.3 115885.4	-178.4 -474.5	17079.9 16942.5	0.95	2982.4 292478.3	0.187 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	287.9 39245.0	186.4 139.0	7754.2 7754.2	0.93	1169.6 114694.0	0.185 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1675.7 78081.6	-1319.4 -1944.6	16988.3 16163.9	0.88	2950.3 289328.6	0.687 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	989.2 107448.9	-1015.4 -1610.3	17079.9 16805.1	0.92	2974.2 291673.7	0.560 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	470.7 38230.8	-225.8 -350.4	7727.7 7727.7	0.91	1166.4 114386.8	0.336 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2583.2 80471.2	-1849.0 -2000.7	16966.3 16228.9	0.83	2899.8 284373.9	0.732 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1553.4 114450.3	-1809.5 -1850.0	17012.4 16920.2	0.88	2955.5 289834.6	0.647 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	450.8 38759.0	-444.2 -499.9	7741.6 7741.6	0.90	1166.8 114427.4	0.446 0.004	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3637.8 103434.8	-1422.9 -2380.3	20681.7 20100.9	0.85	3429.6 336330.1	0.769 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2222.3 141907.5	-2197.3 -2820.2	20797.8 20855.9	0.89	3514.9 344696.1	0.821 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 548	200.0 75633.0	-647.0 -1051.8	13273.0 13313.9	0.96	2164.0 212215.7	0.482 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4739.1 103434.8	-1486.1 -2735.2	20681.7 20100.9	0.83	3334.7 327025.3	0.907 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2986.0 138240.3	-2493.2 -3316.3	20797.8 20797.8	0.87	3474.0 340684.4	0.972 0.010	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	5866.9 84922.7	-1623.3 -2626.3	20389.2 19566.0	0.79	3211.7 314961.1	0.923 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3725.0 138425.2	-2980.2 -3310.1	20506.8 20800.8	0.84	3423.0 335682.2	0.987 0.010	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	7002.3 138531.6	-738.7 -2671.3	25861.2 25157.0	0.86	4931.0 483563.8	0.722 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	5139.5 257798.7	-2938.0 -4908.1	26095.9 26648.4	0.89	5161.6 506181.0	1.015 0.010	NG
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	8138.5 119592.9	-754.3 -3524.2	25626.5 24687.6	0.84	4755.6 466360.7	0.916 0.008	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	6550.0 238800.5	-3004.9 -4759.3	25861.2 26624.0	0.86	4993.5 489692.5	1.033 0.010	NG
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	9276.2 119592.9	-1089.0 -3367.8	25626.5 24687.6	0.82	4553.5 446548.8	0.924 0.008	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	7965.1 238800.5	-3492.6 -4641.8	25861.2 26624.0	0.84	4784.0 469152.5	1.051 0.010	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	10415.1 104288.2	-2149.2 -2912.5	25157.0 24218.1	0.73	4324.9 424123.0	0.862 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	9383.8 211498.0	-3494.4 -4182.2	25391.7 26330.6	0.81	4533.1 444540.6	1.020 0.009	NG
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	11609.7 170787.8	-2966.9 -2234.8	33214.7 32265.6	0.77	7590.8 744401.1	0.634 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 667	10771.6 355437.0	-4840.3 -4501.1	33689.2 34370.4	0.83	7780.3 762989.5	0.784 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12809.2 136912.0	-4059.8 -1363.2	32740.1 31316.6	0.80	7294.8 715375.1	0.807 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 709	12163.5 314417.5	-5825.3 -3021.6	33214.7 34370.4	0.85	7457.7 731353.9	0.942 0.008	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14010.7 152448.5	-5828.5 -151.8	32740.1 31791.1	0.84	6969.2 683442.9	1.046 0.009	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	13561.3 327264.1	-6753.3 -2099.6	33214.7 34370.4	0.87	7094.4 695723.7	1.090 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	15221.0 237744.8	-6676.7 1551.0	33776.2 33503.3	0.90	6611.7 648385.3	1.174 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	14966.7 335811.8	-6753.6 -1302.8	34049.0 34370.4	0.87	6689.2 655991.3	1.130 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	768.5 93121.7	-1382.7 -2473.3	17034.1 16530.3	0.93	2979.3 292170.9	0.822 0.008	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	588.1 112966.0	-209.4 -518.0	17079.9 16896.7	0.95	2982.5 292484.7	0.200 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	299.3 38230.8	130.8 71.2	7727.7 7727.7	0.93	1169.4 114679.2	0.144 0.001	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1600.5 78081.6	-1322.5 -1952.8	16988.3 16163.9	0.88	2953.6 289644.5	0.686 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	952.1 104840.6	-1015.8 -1616.1	17079.9 16759.3	0.92	2975.2 291765.9	0.560 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	446.4 36317.0	-257.3 -386.4	7648.0 7674.6	0.91	1166.9 114436.1	0.362 0.003	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2474.3 80471.2	-1850.0 -1996.5	16966.3 16228.9	0.83	2907.0 285079.9	0.726 0.007	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1470.8 111567.1	-1819.3 -1848.5	17012.4 16874.1	0.89	2958.8 290155.0	0.643 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	558 551	405.9 36794.1	-474.8 -527.8	7661.5 7688.2	0.90	1167.7 114512.6	0.463 0.005	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3495.7 103434.8	-1425.4 -2378.8	20681.7 20100.9	0.85	3440.0 337352.5	0.763 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2094.5 138240.3	-2168.6 -2812.8	20797.8 20797.8	0.89	3520.6 345252.7	0.814 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 562	154.0 71893.5	-658.1 -1087.7	13191.2 13232.1	0.96	2164.2 212239.1	0.497 0.005	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4567.8 103434.8	-1478.5 -2733.8	20681.7 20100.9	0.84	3351.1 328633.3	0.899 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2787.8 138240.3	-2475.9 -3320.9	20797.8 20797.8	0.88	3485.8 341838.9	0.967 0.010	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	5670.9 84922.7	-1624.1 -2633.5	20624.4 19566.0	0.79	3235.0 317241.8	0.916 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 547	3449.8 134848.0	-2972.7 -3323.1	20742.0 20742.0	0.85	3443.3 337673.8	0.978 0.010	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	6736.2 138531.6	-734.2 -2670.3	26624.0 25157.0	0.86	4968.3 487219.0	0.712 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4677.8 251221.6	-2905.2 -4913.6	26648.4 26648.4	0.89	5207.8 510713.3	0.997 0.010	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	7802.2 119592.9	-747.2 -3529.7	26448.0 24687.6	0.85	4810.2 471721.0	0.904 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	5889.4 232932.6	-2924.9 -4796.8	26565.3 26565.3	0.87	5077.3 497909.8	1.012 0.010	NG
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	8878.4 119592.9	-1085.7 -3374.6	26448.0 24687.6	0.82	4627.2 453769.7	0.910 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	7117.6 232932.6	-3363.0 -4728.5	26565.3 26565.3	0.85	4914.4 481934.9	1.032 0.010	NG
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	9963.2 104288.2	-2146.2 -2915.4	26095.9 24218.1	0.73	4418.8 433331.7	0.846 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 611	8364.7 201873.6	-3544.0 -4286.0	26330.6 26213.3	0.81	4717.5 462628.0	0.989 0.009	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	11103.6 170787.8	-2969.1 -2237.0	34370.4 32265.6	0.78	7706.9 755792.7	0.620 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 681	9579.7 340914.4	-4821.8 -4437.8	34370.4 34370.4	0.84	8025.4 787026.1	0.744 0.006	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	12252.2 136912.0	-4052.5 -1361.9	34163.7 31316.6	0.80	7435.9 729208.5	0.789 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	10805.7 314417.5	-5868.1 -3034.1	34370.4 34370.4	0.86	7772.9 762260.8	0.898 0.008	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13409.5 152448.5	-5876.4 -152.4	34163.7 31791.1	0.85	7135.8 699780.5	1.032 0.008	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	12054.9 314417.5	-6973.5 -2019.1	34370.4 34370.4	0.87	7484.3 733961.8	1.058 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	14585.6 237744.8	-6859.9 1623.0	34321.9 33503.3	0.91	6803.1 667152.4	1.174 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 703	13346.3 320530.4	-7221.0 -1025.5	34370.4 34370.4	0.88	7152.8 701454.4	1.132 0.010	NG

Y方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	540.9 63902.9	-807.7 -1686.0	16621.9 15705.8	0.93	2983.2 292553.0	0.565 0.006	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	563.7 102326.2	-140.0 -574.7	16713.5 16713.5	0.95	2982.9 292520.8	0.218 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	34.8 37255.5	-64.2 -194.0	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114874.9	0.167 0.002	OK
13F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1214.2 51455.7	-812.6 -1487.6	16255.5 15156.2	0.88	2967.8 291038.1	0.530 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1224.3 81480.2	-767.8 -1344.3	16347.1 16255.5	0.90	2967.4 291006.6	0.488 0.005	OK
12F	A	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	1903.6 54483.5	-1351.9 -1449.9	16136.7 15307.1	0.82	2939.7 288282.9	0.536 0.005	OK
	B	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2018.5 87876.5	-1376.9 -1493.3	16321.0 16413.2	0.85	2933.8 287705.2	0.561 0.005	OK
11F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2728.7 74285.3	-922.4 -1815.7	19636.3 19171.7	0.86	3489.1 342167.4	0.595 0.005	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2704.3 103434.8	-1107.4 -1923.0	19868.6 20100.9	0.87	3490.5 342301.4	0.619 0.006	OK
10F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	3592.2 68927.8	-833.3 -2209.1	19636.3 18939.5	0.84	3433.0 336662.7	0.741 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3357.6 103434.8	-1468.6 -2648.3	19752.5 20100.9	0.86	3449.8 338306.9	0.830 0.008	OK
9F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	4493.7 67236.4	-1355.6 -2202.3	19918.8 18860.4	0.79	3358.0 329310.5	0.762 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	3972.2 92394.1	-1862.9 -2787.5	20036.4 19801.2	0.83	3403.4 333763.7	0.876 0.008	OK
8F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	5574.8 119592.9	-586.5 -2644.0	26095.9 24687.6	0.87	5114.0 501516.6	0.669 0.005	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	4586.1 155852.2	-1190.2 -3283.0	26213.3 25509.1	0.88	5216.5 511563.1	0.730 0.006	OK
7F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	6664.0 104288.2	-534.5 -3337.6	25861.2 24218.1	0.85	4978.1 488186.7	0.835 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5228.2 138531.6	-1112.3 -3876.7	26095.9 25157.0	0.87	5152.2 505261.3	0.857 0.008	OK
6F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	7742.1 104288.2	-944.4 -3254.2	25861.2 24218.1	0.82	4819.7 472655.7	0.853 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5848.2 138531.6	-1550.5 -3825.7	26095.9 25157.0	0.86	5082.2 498393.7	0.862 0.008	OK
5F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	8810.8 91743.9	-1914.3 -2730.2	25391.7 23748.7	0.74	4639.4 454966.7	0.781 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	6445.2 119592.9	-2405.2 -3286.6	25626.5 24687.6	0.80	5007.4 491054.8	0.772 0.007	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	9890.0 136912.0	-2624.7 -1804.3	33689.2 31316.6	0.77	7964.4 781038.8	0.560 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	7052.8 192647.1	-3178.2 -2457.8	33926.5 32740.1	0.83	8450.1 828673.8	0.521 0.004	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10969.8 112199.6	-3722.8 -1064.0	33214.7 30367.5	0.80	7736.8 758718.6	0.729 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	7657.8 170787.8	-4418.6 -1626.1	33451.9 32265.6	0.86	8360.2 819854.0	0.679 0.005	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	12038.8 112199.6	-5655.7 189.7	33214.7 30367.5	0.84	7488.2 734345.7	0.992 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	8233.4 170787.8	-5825.2 -317.3	33689.2 32265.6	0.88	8267.8 810790.4	0.860 0.007	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	13106.7 219957.5	-7286.0 2152.0	34049.0 33230.5	0.91	7216.9 707734.9	1.185 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	8776.7 237744.8	-8120.9 1226.3	34049.0 33503.3	0.92	8174.4 801632.4	1.127 0.010	NG

Y方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	549.2 97561.4	-157.7 -204.5	16621.9 15705.8	0.93	2983.1 292541.4	0.099 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	761.1 122074.0	-133.8 -147.9	17034.1 16530.3	0.92	2979.5 292185.4	0.092 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	806.6 122074.0	-23.8 -23.3	17034.1 16530.3	0.92	2978.5 292094.0	0.056 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	806.1 122074.0	23.6 25.8	17034.1 16530.3	0.92	2978.5 292095.1	0.057 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	534 611	768.5 122074.0	117.8 132.5	17034.1 16530.3	0.93	2979.3 292170.9	0.088 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 738	540.9 97561.4	139.2 183.8	16621.9 15705.8	0.93	2983.2 292553.0	0.092 0.001	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1231.3 81480.2	-127.0 -115.0	16255.5 15156.2	0.88	2967.2 290984.5	0.119 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1583.4 118919.3	-110.2 -99.4	16988.3 16163.9	0.89	2954.3 289714.3	0.131 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1675.2 118919.3	-17.7 -14.8	16988.3 16163.9	0.89	2950.4 289330.6	0.109 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1675.7 118919.3	24.6 25.0	16988.3 16163.9	0.88	2950.3 289328.6	0.111 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	541 667	1600.5 118919.3	103.6 97.5	16988.3 16163.9	0.89	2953.6 289644.5	0.130 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 822	1214.2 81480.2	115.6 110.0	16255.5 15156.2	0.88	2967.8 291038.1	0.115 0.000	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	1926.7 77114.7	-123.1 -125.9	16136.7 15307.1	0.84	2938.5 288169.6	0.162 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2448.1 117446.6	-102.2 -96.9	16966.3 16228.9	0.86	2908.7 285245.5	0.181 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2582.1 117446.6	-14.1 -10.6	16966.3 16228.9	0.87	2899.9 284381.4	0.163 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2583.2 117446.6	26.5 28.6	16966.3 16228.9	0.86	2899.8 284373.9	0.168 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	544 657	2474.3 117446.6	101.2 102.0	16966.3 16228.9	0.86	2907.0 285079.9	0.182 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	671 799	1903.6 77114.7	113.0 123.2	16136.7 15307.1	0.85	2939.7 288282.9	0.160 0.000	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2755.0 87059.0	-124.5 -113.0	19636.3 19171.7	0.83	3487.7 342021.9	0.174 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3459.6 131319.8	-101.2 -85.8	20681.7 20100.9	0.85	3442.6 337606.0	0.197 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3635.2 131319.8	-8.4 -2.2	20681.7 20100.9	0.89	3429.8 336348.8	0.183 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3637.8 131319.8	35.4 37.1	20681.7 20100.9	0.84	3429.6 336330.1	0.190 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	3495.7 131319.8	113.1 107.4	20681.7 20100.9	0.84	3440.0 337352.5	0.201 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 738	2728.7 87059.0	118.1 121.4	19636.3 19171.7	0.83	3489.1 342167.4	0.171 0.000	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	3615.5 87059.0	-103.8 -94.6	19636.3 18939.5	0.81	3431.3 336492.9	0.215 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4524.9 131319.8	-75.8 -62.4	20681.7 20100.9	0.83	3355.1 329026.8	0.243 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4737.6 131319.8	6.5 10.0	20681.7 20100.9	0.84	3334.9 327039.3	0.238 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4739.1 131319.8	49.4 44.9	20681.7 20100.9	0.82	3334.7 327025.3	0.248 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 625	4567.8 131319.8	116.9 106.2	20681.7 20100.9	0.82	3351.1 328633.3	0.255 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 766	3592.2 87059.0	114.1 119.1	19636.3 18939.5	0.80	3433.0 336662.7	0.218 0.000	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	4504.8 96505.1	-103.5 -92.5	19918.8 18860.4	0.80	3357.0 329209.4	0.263 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	5619.4 128097.3	-74.7 -56.9	20624.4 19566.0	0.82	3240.9 317828.4	0.305 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	5865.5 116032.3	15.6 12.9	20389.2 19566.0	0.79	3211.9 314977.8	0.303 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	590 690	5866.9 116032.3	47.9 45.0	20389.2 19566.0	0.78	3211.7 314961.1	0.311 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 690	5670.9 128097.3	129.9 104.6	20624.4 19566.0	0.81	3235.0 317241.8	0.321 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	647 775	4493.7 96505.1	134.7 118.5	19918.8 18860.4	0.80	3358.0 329310.5	0.270 0.000	OK
8F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	5560.3 192891.5	-161.7 -188.8	26095.9 24687.6	0.84	5115.7 501678.3	0.255 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	6686.1 238800.5	-126.4 -145.9	26624.0 25157.0	0.84	4975.1 487892.2	0.289 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	7000.2 176636.5	16.6 16.5	25861.2 25157.0	0.80	4931.3 483592.1	0.281 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 738	7002.3 176636.5	60.2 56.7	25861.2 25157.0	0.81	4931.0 483563.8	0.288 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 738	6736.2 238800.5	200.8 227.6	26624.0 25157.0	0.84	4968.3 487219.0	0.304 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 794	5574.8 192891.5	201.0 234.2	26095.9 24687.6	0.84	5114.0 501516.6	0.263 0.000	OK
7F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	6620.1 176636.5	−132.9 −131.9	25861.2 24218.1	0.81	4984.1 488769.4	0.294 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	7754.9 221827.5	−98.6 −97.3	26448.0 24687.6	0.81	4817.7 472457.3	0.329 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	8136.2 162352.9	20.0 18.2	25626.5 24687.6	0.79	4755.9 466398.3	0.333 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	8138.5 162352.9	58.6 52.8	25626.5 24687.6	0.79	4755.6 466360.7	0.339 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	7802.2 221827.5	175.2 175.0	26448.0 24687.6	0.81	4810.2 471721.0	0.343 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	6664.0 176636.5	174.4 177.8	25861.2 24218.1	0.81	4978.1 488186.7	0.303 0.000	OK
6F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	7666.7 176636.5	−122.7 −125.7	25861.2 24218.1	0.79	4831.6 473818.0	0.336 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	8834.9 221827.5	−82.2 −85.2	26448.0 24687.6	0.80	4635.0 454539.9	0.371 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	9273.7 162352.9	25.3 22.1	25626.5 24687.6	0.78	4554.0 446594.9	0.379 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	9276.2 162352.9	60.5 53.5	25626.5 24687.6	0.77	4553.5 446548.8	0.385 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	583 794	8878.4 221827.5	167.1 170.2	26448.0 24687.6	0.80	4627.2 453769.7	0.386 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 850	7742.1 176636.5	170.2 175.8	25861.2 24218.1	0.79	4819.7 472655.7	0.347 0.000	OK
5F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	8701.9 149734.3	−87.7 −105.3	25391.7 23748.7	0.78	4658.8 456873.1	0.382 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	9924.6 192891.5	−54.9 −67.4	26095.9 24218.1	0.79	4426.6 434099.4	0.420 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	10412.6 138531.6	27.3 23.3	25157.0 24218.1	0.75	4325.4 424174.4	0.434 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	738 850	10415.1 138531.6	54.1 50.2	25157.0 24218.1	0.74	4324.9 424123.0	0.438 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 850	9963.2 192891.5	137.5 152.1	26095.9 24218.1	0.78	4418.8 433331.7	0.435 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 906	8810.8 149734.3	138.0 154.7	25391.7 23748.7	0.77	4639.4 454966.7	0.394 0.000	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	9744.4 251125.6	−112.5 −136.1	33689.2 31316.6	0.82	7993.3 783872.5	0.324 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	11070.3 314417.5	−69.4 −87.3	34370.4 32265.6	0.83	7714.4 756523.2	0.352 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	11607.3 218988.1	32.7 29.2	33214.7 32265.6	0.78	7591.3 744456.5	0.363 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 963	11609.7 218988.1	65.6 64.1	33214.7 32265.6	0.77	7590.8 744401.1	0.366 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 963	11103.6 314417.5	168.9 192.0	34370.4 32265.6	0.82	7706.9 755792.7	0.362 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1075	9890.0 251125.6	167.7 191.5	33689.2 31316.6	0.81	7964.4 781038.8	0.334 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10785.6 218988.1	−90.7 −95.0	33214.7 30367.5	0.78	7777.3 762690.8	0.364 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	12225.1 290893.7	−46.9 −53.8	34163.7 31316.6	0.81	7442.6 729866.3	0.395 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12806.8 192647.1	35.2 28.7	32740.1 31316.6	0.77	7295.4 715436.8	0.412 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12809.2 192647.1	61.6 53.2	32740.1 31316.6	0.76	7294.8 715375.1	0.415 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	12252.2 290893.7	146.5 149.6	34163.7 31316.6	0.80	7435.9 729208.5	0.405 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10969.8 218988.1	147.6 149.5	33214.7 30367.5	0.78	7736.8 758718.6	0.375 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	11815.5 218988.1	−75.4 −87.4	33214.7 30367.5	0.78	7542.1 739624.7	0.397 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13389.4 290893.7	−31.9 −41.7	34163.7 31791.1	0.81	7141.2 700314.1	0.425 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14008.3 192647.1	38.4 30.8	32740.1 31791.1	0.76	6969.9 683510.1	0.444 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14010.7 192647.1	56.8 51.2	32740.1 31791.1	0.74	6969.2 683442.9	0.446 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13409.5 290893.7	130.8 138.4	34163.7 31791.1	0.79	7135.8 699780.5	0.435 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	12038.8 218988.1	136.4 141.6	33214.7 30367.5	0.77	7488.2 734345.7	0.409 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	12845.9 280459.5	0.0 -69.2	34049.0 33230.5	0.89	7285.3 714443.1	0.394 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	14572.8 306268.8	45.7 -13.9	34321.9 33503.3	0.92	6806.9 667524.2	0.440 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	15218.7 257780.3	47.0 29.8	33776.2 33503.3	0.80	6612.4 648456.2	0.459 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	783 816	15221.0 257780.3	50.2 42.7	33776.2 33503.3	0.78	6611.7 648385.3	0.459 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	719 816	14585.6 306268.8	53.3 100.3	34321.9 33503.3	0.83	6803.1 667152.4	0.445 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 848	13106.7 280459.5	70.9 113.7	34049.0 33230.5	0.82	7216.9 707734.9	0.405 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	565.0 102326.2	-225.5 -298.2	16713.5 16713.5	0.93	2982.9 292518.8	0.128 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	589.9 125355.9	-224.0 -248.5	17079.9 16942.5	0.93	2982.5 292482.0	0.113 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	586.6 125355.9	-46.5 -50.6	17079.9 16942.5	0.93	2982.5 292487.0	0.051 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 548	592.3 125355.9	74.8 81.0	17079.9 16942.5	0.93	2982.4 292478.3	0.060 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 555	588.1 125355.9	225.1 247.7	17079.9 16896.7	0.93	2982.5 292484.7	0.113 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 583	563.7 102326.2	222.3 291.6	16713.5 16713.5	0.93	2982.9 292520.8	0.125 0.001	OK
13F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1231.1 85105.6	-188.8 -174.3	16347.1 16255.5	0.88	2967.2 290985.1	0.132 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	980.6 125355.9	-200.0 -183.4	17079.9 16805.1	0.92	2974.5 291695.3	0.120 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	1000.5 125355.9	-44.2 -42.0	17079.9 16805.1	0.91	2974.0 291644.9	0.073 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 569	989.2 125355.9	63.0 56.6	17079.9 16805.1	0.92	2974.2 291673.7	0.078 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	527 576	952.1 125355.9	195.3 176.9	17079.9 16759.3	0.92	2975.2 291765.9	0.117 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 653	1224.3 85105.6	182.4 165.2	16347.1 16255.5	0.89	2967.4 291006.6	0.130 0.001	OK
12F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2031.7 84051.6	-194.5 -202.3	16321.0 16413.2	0.85	2933.1 287636.7	0.183 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1537.1 120562.3	-202.6 -194.7	17012.4 16874.1	0.89	2956.2 289899.6	0.152 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1590.3 120562.3	-45.1 -44.4	17012.4 16920.2	0.89	2954.0 289686.1	0.108 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 551	1553.4 120562.3	60.3 56.8	17012.4 16920.2	0.89	2955.5 289834.6	0.110 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	537 558	1470.8 120562.3	194.3 184.5	17012.4 16874.1	0.89	2958.8 290155.0	0.146 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	643 629	2018.5 84051.6	187.4 191.6	16321.0 16413.2	0.85	2933.8 287705.2	0.179 0.001	OK
11F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2722.7 94718.4	-216.2 -207.0	19868.6 20100.9	0.83	3489.5 342200.4	0.189 0.001	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2209.6 138240.3	-238.2 -203.8	20797.8 20855.9	0.88	3515.5 344752.8	0.166 0.001	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2293.0 138240.3	-53.2 -48.0	20797.8 20855.9	0.88	3511.6 344374.3	0.124 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	2222.3 138240.3	62.9 52.8	20797.8 20855.9	0.88	3514.9 344696.1	0.123 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2094.5 138240.3	224.4 189.0	20797.8 20797.8	0.89	3520.6 345252.7	0.157 0.001	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 625	2704.3 94718.4	207.1 192.4	19868.6 20100.9	0.84	3490.5 342301.4	0.186 0.001	OK
10F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3383.1 90767.6	-209.1 -199.3	19752.5 20100.9	0.81	3448.0 338133.4	0.221 0.001	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2912.2 138240.3	-233.2 -177.3	20797.8 20797.8	0.87	3478.5 341123.4	0.198 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 534	3060.4 138240.3	-59.5 -45.1	20797.8 20855.9	0.87	3469.4 340231.1	0.162 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2986.0 138240.3	54.8 38.4	20797.8 20797.8	0.88	3474.0 340684.4	0.157 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	2787.8 138240.3	206.1 153.8	20797.8 20797.8	0.88	3485.8 341838.9	0.186 0.001	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 625	3357.6 90767.6	194.2 179.6	19752.5 20100.9	0.81	3449.8 338306.9	0.216 0.001	OK
9F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	4009.9 100896.6	-257.1 -211.3	20036.4 19801.2	0.82	3400.3 333459.7	0.264 0.001	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 540	3585.6 134848.0	-257.5 -186.7	20742.0 20800.8	0.86	3433.5 336710.1	0.237 0.001	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3805.2 121841.1	-46.3 -43.5	20506.8 20800.8	0.83	3416.8 335073.3	0.197 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	576 540	3725.0 121841.1	34.5 33.4	20506.8 20800.8	0.83	3423.0 335682.2	0.190 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	547 547	3449.8 134848.0	225.9 162.6	20742.0 20742.0	0.86	3443.3 337673.8	0.222 0.001	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	633 661	3972.2 100896.6	231.4 190.3	20036.4 19801.2	0.82	3403.4 333763.7	0.256 0.001	OK
8F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	4647.1 201873.6	-431.5 -487.1	26213.3 25509.1	0.86	5210.7 510999.4	0.261 0.001	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4816.9 251221.6	-454.5 -444.1	26648.4 26648.4	0.86	5194.4 509392.8	0.254 0.001	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	5226.3 192891.5	-68.4 -54.5	26095.9 26648.4	0.85	5152.4 505280.5	0.211 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 541	5139.5 192891.5	53.0 42.4	26095.9 26648.4	0.85	5161.6 506181.0	0.206 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 548	4677.8 251221.6	400.2 391.8	26648.4 26648.4	0.86	5207.8 510713.3	0.240 0.001	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 695	4586.1 201873.6	394.4 444.1	26213.3 25509.1	0.86	5216.5 511563.1	0.252 0.001	OK
7F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5315.2 192891.5	-384.1 -375.1	26095.9 25157.0	0.84	5142.9 504343.5	0.272 0.001	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	6029.6 232932.6	-419.5 -352.6	26565.3 26624.0	0.85	5060.2 496239.6	0.295 0.001	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	6643.6 176636.5	-63.8 -49.3	25861.2 26648.4	0.83	4980.9 488457.9	0.267 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	6550.0 176636.5	43.8 33.4	25861.2 26624.0	0.83	4993.5 489692.5	0.260 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	5889.4 232932.6	366.8 311.3	26565.3 26565.3	0.85	5077.3 497909.8	0.281 0.001	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5228.2 192891.5	348.1 337.6	26095.9 25157.0	0.84	5152.2 505261.3	0.263 0.001	OK
6F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5961.4 192891.5	-365.6 -369.9	26095.9 25157.0	0.83	5068.6 497057.2	0.295 0.001	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 562	7259.5 232932.6	-381.8 -316.4	26565.3 26624.0	0.84	4893.6 479895.0	0.334 0.001	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 555	8066.6 176636.5	-60.3 -45.7	25861.2 26648.4	0.81	4767.4 467526.0	0.321 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 562	7965.1 176636.5	33.9 27.0	25861.2 26624.0	0.81	4784.0 469152.5	0.313 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	569 569	7117.6 232932.6	324.9 270.4	26565.3 26565.3	0.84	4914.4 481934.9	0.320 0.001	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	5848.2 192891.5	326.0 330.5	26095.9 25157.0	0.83	5082.2 498393.7	0.284 0.001	OK
5F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	6583.5 162352.9	-287.0 -323.9	25626.5 24687.6	0.81	4989.0 489253.6	0.317 0.001	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 597	8509.4 211498.0	-270.4 -288.3	26330.6 26330.6	0.81	4692.6 460186.6	0.368 0.001	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	9494.5 149734.3	-44.7 -39.2	25391.7 26330.6	0.76	4511.7 442450.9	0.381 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	709 597	9383.8 149734.3	20.1 22.5	25391.7 26330.6	0.76	4533.1 444540.6	0.373 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	597 611	8364.7 211498.0	226.9 248.8	26330.6 26213.3	0.81	4717.5 462628.0	0.358 0.001	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	681 794	6445.2 162352.9	251.0 290.3	25626.5 24687.6	0.81	5007.4 491054.8	0.306 0.001	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	7216.8 269914.5	-359.6 -409.6	33926.5 32740.1	0.85	8426.5 826354.8	0.260 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 667	9727.5 340914.4	-369.8 -429.4	34370.4 34370.4	0.84	7996.6 784198.0	0.325 0.001	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 653	10892.1 251125.6	-58.5 -59.0	33689.2 34370.4	0.79	7753.9 760401.9	0.329 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 667	10771.6 251125.6	30.8 35.7	33689.2 34370.4	0.81	7780.3 762989.5	0.323 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 681	9579.7 340914.4	314.4 370.3	34370.4 34370.4	0.85	8025.4 787026.1	0.315 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	766 906	7052.8 269914.5	321.6 372.1	33926.5 32740.1	0.85	8450.1 828673.8	0.252 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	7848.3 234232.3	-307.0 -315.7	33451.9 32265.6	0.82	8330.3 816927.9	0.273 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	10956.3 314417.5	-297.7 -314.5	34370.4 34370.4	0.82	7739.8 759013.1	0.349 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	12294.5 218988.1	-48.0 -43.9	33214.7 34370.4	0.77	7425.4 728178.8	0.375 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 709	12163.5 218988.1	20.2 20.8	33214.7 34370.4	0.77	7457.7 731353.9	0.368 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	10805.7 314417.5	247.2 264.1	34370.4 34370.4	0.82	7772.9 762260.8	0.339 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 963	7657.8 234232.3	269.5 279.1	33451.9 32265.6	0.82	8360.2 819854.0	0.264 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	8449.9 251125.6	-274.5 -290.7	33689.2 32265.6	0.82	8231.3 807210.6	0.289 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 695	12208.3 314417.5	-238.1 -292.3	34370.4 34370.4	0.82	7446.7 730273.0	0.383 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 681	13703.9 218988.1	-32.4 -39.3	33214.7 34370.4	0.77	7055.1 691869.6	0.416 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 695	13561.3 218988.1	7.6 14.1	33214.7 34370.4	0.81	7094.4 695723.7	0.410 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 709	12054.9 314417.5	188.3 238.4	34370.4 34370.4	0.82	7484.3 733961.8	0.374 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	8233.4 251125.6	237.6 254.1	33689.2 32265.6	0.82	8267.8 810790.4	0.279 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	9017.9 280459.5	-74.3 -192.9	34049.0 33503.3	0.88	8131.0 797379.6	0.289 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 686	13503.1 320530.4	-37.4 -190.9	34370.4 34370.4	0.88	7110.3 697284.4	0.412 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	15123.1 280459.5	-21.8 -29.8	34049.0 34370.4	0.80	6641.7 651330.8	0.447 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 686	14966.7 280459.5	-15.7 3.2	34049.0 34370.4	0.91	6689.2 655991.3	0.441 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	703 703	13346.3 320530.4	-2.9 143.6	34370.4 34370.4	0.90	7152.8 701454.4	0.403 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	751 816	8776.7 280459.5	24.0 161.4	34049.0 33503.3	0.90	8174.4 801632.4	0.279 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	38.9 31364.6	26.0 30.1	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114874.3	0.030 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	290.1 40300.1	40.4 55.7	7780.8 7754.2	0.93	1169.5 114691.2	0.082 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	269.4 40300.1	12.3 10.6	7780.8 7780.8	0.92	1169.8 114716.9	0.044 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	287.9 39245.0	21.9 19.4	7754.2 7754.2	0.92	1169.6 114694.0	0.054 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	299.3 38230.8	-56.3 -66.9	7727.7 7727.7	0.92	1169.4 114679.2	0.092 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	34.8 31364.6	-32.6 -41.9	7515.2 7701.1	0.97	1171.4 114874.9	0.039 0.000	OK
13F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	478.7 40300.1	27.9 22.3	7780.8 7727.7	0.90	1166.2 114370.0	0.084 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	489.9 40300.1	9.9 9.2	7780.8 7780.8	0.89	1166.0 114345.8	0.071 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	470.7 38230.8	21.5 19.3	7727.7 7727.7	0.89	1166.4 114386.8	0.078 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	446.4 35413.5	-50.9 -45.8	7648.0 7674.6	0.89	1166.9 114436.1	0.098 0.000	OK
12F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	469.4 39801.1	36.9 30.9	7768.4 7741.6	0.90	1166.4 114389.4	0.089 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	499.3 39801.1	7.8 6.7	7768.4 7768.4	0.90	1165.8 114325.2	0.070 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 537	450.8 38759.0	17.8 17.4	7741.6 7741.6	0.89	1166.8 114427.4	0.072 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	558 551	405.9 35867.2	-59.2 -54.9	7661.5 7688.2	0.90	1167.7 114512.6	0.099 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	236.1 77613.1	69.5 67.3	13354.8 13273.0	0.95	2163.8 212193.2	0.048 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 541	263.4 79672.1	11.5 8.2	13395.8 13354.8	0.95	2163.6 212173.6	0.025 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 548	200.0 73727.7	22.3 21.4	13273.0 13313.9	0.95	2164.0 212215.7	0.025 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 562	154.0 70126.9	-109.1 -115.2	13191.2 13232.1	0.95	2164.2 212239.1	0.063 0.001	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-277.6	1.200	1958.7	2072.9	≦	4389.9	OK
		R		383.5			2734.0	≦		
	2	L		-341.5	1.200	1287.9	1204.0	≦	4924.2	OK
		R		319.6			1865.1	≦		
	3	L		-330.7	1.200	1354.5	1294.8	≦	4815.3	OK
		R		330.4			1955.9	≦		
	4	L		-319.9	1.200	1390.1	1348.3	≦	4934.6	OK
		R		341.3			2009.4	≦		
	5	L		-383.9	1.200	1677.1	1628.7	≦	5192.1	OK
		R		277.2			2289.8	≦		

Bフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-297.1	1.200	1970.7	2067.7	≦	4389.9	OK
		R		416.8			2781.7	≦		
	2	L		-369.1	1.200	1256.0	1138.1	≦	4790.3	OK
		R		344.8			1852.1	≦		
	3	L		-356.7	1.200	1301.0	1204.5	≦	4709.7	OK
		R		357.2			1918.5	≦		
	4	L		-344.6	1.200	1342.5	1266.4	≦	4853.6	OK
		R		369.4			1980.4	≦		
	5	L		-416.9	1.200	1669.9	1587.0	≦	5149.6	OK
		R		297.1			2301.0	≦		

Cフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-270.6	1.200	1164.0	1126.1	≦	4389.9	OK
		R		390.5			1787.2	≦		
	2	L		-344.0	1.200	616.2	395.4	≦	4417.6	OK
		R		317.1			1056.5	≦		
	3	L		-329.2	1.200	745.0	564.8	≦	4423.3	OK
		R		331.9			1225.9	≦		
	4	L		-317.1	1.200	651.2	464.4	≦	4389.9	OK
		R		344.0			1125.5	≦		
	5	L		-391.3	1.200	1079.7	904.3	≦	5377.3	OK
		R		269.8			1565.4	≦		

1フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.5	1.200	12.9	775.0	≦	4389.9	OK
		R		1006.1			1021.6	≦		
	B	L		-610.9	1.200	-16.8	631.0	≦	5645.9	OK
		R		50.2			30.1	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	22.1	882.9	≦	4389.9	OK
		R		1163.2			1189.7	≦		
	B	L		-686.9	1.200	-29.0	721.7	≦	4412.4	OK
		R		27.1			7.7	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.7	1.200	18.3	887.7	≦	4389.9	OK
		R		1162.9			1184.9	≦		
	B	L		-686.8	1.200	-55.3	753.1	≦	5391.5	OK
		R		27.2			39.2	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	17.2	888.9	≦	4389.9	OK
		R		1163.1			1183.7	≦		
	B	L		-687.0	1.200	-61.7	761.1	≦	5402.6	OK
		R		26.9			47.1	≦		

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.2	1.200	22.5	882.2	≦	4389.9	OK
		R		1163.4			1190.4	≦		
	B	L		-687.3	1.200	-61.1	760.6	≦	5444.8	OK
		R		26.7			46.7	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.7	1.200	13.7	774.2	≦	4389.9	OK
		R		1005.9			1022.4	≦		
	B	L		-611.2	1.200	-51.0	672.5	≦	4401.2	OK
		R		49.9			11.4	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-277.6	1.200	-1677.4	2290.4	≦	5194.1	OK
		R		383.5			1629.3	≦		
	2	L		-341.5	1.200	-1389.5	2008.9	≦	4934.3	OK
		R		319.6			1347.8	≦		
	3	L		-330.7	1.200	-1353.9	1955.4	≦	4814.5	OK
		R		330.4			1294.3	≦		
	4	L		-319.9	1.200	-1287.1	1864.4	≦	4923.6	OK
		R		341.3			1203.3	≦		
	5	L		-383.9	1.200	-1955.1	2730.0	≦	4389.9	OK
		R		277.2			2068.9	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-297.1	1.200	-1660.9	2290.1	≦	5158.5	OK
		R		416.8			1576.2	≦		
	2	L		-369.1	1.200	-1335.7	1971.9	≦	4837.6	OK
		R		344.8			1258.0	≦		
	3	L		-356.7	1.200	-1312.9	1932.2	≦	4699.4	OK
		R		357.2			1218.3	≦		
	4	L		-344.6	1.200	-1265.2	1862.9	≦	4816.1	OK
		R		369.4			1148.9	≦		
	5	L		-416.9	1.200	-1966.0	2776.1	≦	4389.9	OK
		R		297.1			2062.1	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-270.6	1.200	-1068.8	1553.1	≦	5393.3	OK
		R		390.5			892.0	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	2	L		-344.0	1.200	-646.3	1119.6	≦	4389.9	OK
		R		317.1			458.5	≦		
	3	L		-329.2	1.200	-772.2	1255.9	≦	4447.9	OK
		R		331.9			594.8	≦		
	4	L		-317.1	1.200	-623.9	1065.7	≦	4505.1	OK
		R		344.0			404.6	≦		
	5	L		-391.3	1.200	-1154.4	1776.6	≦	4389.9	OK
		R		269.8			1115.5	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.5	1.200	14.6	773.0	≦	4389.9	OK
		R		1006.1			1023.6	≦		
	B	L		-610.9	1.200	-49.4	670.2	≦	4401.2	OK
		R		50.2			9.1	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	22.7	882.2	≦	4389.9	OK
		R		1163.2			1190.4	≦		
	B	L		-686.9	1.200	-62.1	761.3	≦	5440.2	OK
		R		27.1			47.4	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.7	1.200	17.2	889.0	≦	4389.9	OK
		R		1162.9			1183.6	≦		
	B	L		-686.8	1.200	-59.6	758.3	≦	5397.9	OK
		R		27.2			44.3	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	18.6	887.2	≦	4389.9	OK
		R		1163.1			1185.4	≦		
	B	L		-687.0	1.200	-50.4	747.5	≦	5396.9	OK
		R		26.9			33.6	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.2	1.200	21.4	883.5	≦	4389.9	OK
		R		1163.4			1189.1	≦		
	B	L		-687.3	1.200	-31.7	725.3	≦	4412.4	OK
		R		26.7			11.3	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.7	1.200	11.5	776.9	≦	4389.9	OK
		R		1005.9			1019.7	≦		
	B	L		-611.2	1.200	-17.7	632.5	≦	5648.1	OK
		R		49.9			28.6	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.5	1.200	831.1	206.9	≦	4389.9	OK
		R		1006.1			2003.5	≦		
	B	L		-610.9	1.200	1521.5	1214.9	≦	4711.3	OK
		R		50.2			1876.0	≦		

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	838.2	96.5	≦	4389.9	OK
		R		1163.2			2169.1	≦		
	B	L		-686.9	1.200	1449.0	1052.0	≦	4389.9	OK

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		27.1	1.200	1449.0	1765.9	≦	4389.9	OK

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.7	1.200	839.1	97.2	≦	4389.9	OK
		R		1162.9			2169.8	≦		
	B	L		-686.8	1.200	1414.5	1010.6	≦	4389.9	OK
		R		27.2			1724.6	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	839.1	97.4	≦	4389.9	OK
		R		1163.1			2170.0	≦		
	B	L		-687.0	1.200	1427.3	1025.7	≦	4389.9	OK
		R		26.9			1739.7	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.2	1.200	837.9	96.2	≦	4389.9	OK
		R		1163.4			2168.8	≦		
	B	L		-687.3	1.200	1477.1	1085.3	≦	4389.9	OK
		R		26.7			1799.2	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.7	1.200	832.2	207.9	≦	4389.9	OK
		R		1005.9			2004.5	≦		
	B	L		-611.2	1.200	1519.0	1211.5	≦	4715.6	OK
		R		49.9			1872.6	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-277.6	1.200	-13.0	293.2	≦	4389.9	OK
		R		383.5			367.9	≦		
	2	L		-341.5	1.200	-14.0	358.3	≦	4389.9	OK
		R		319.6			302.8	≦		
	3	L		-330.7	1.200	-13.3	346.6	≦	4389.9	OK
		R		330.4			314.5	≦		
	4	L		-319.9	1.200	-11.1	333.2	≦	4389.9	OK
		R		341.3			327.9	≦		
	5	L		-383.9	1.200	-24.5	413.2	≦	4856.3	OK
		R		277.2			247.9	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-297.1	1.200	32.8	257.8	≦	4928.8	OK
		R		416.8			456.2	≦		
	2	L		-369.1	1.200	8.0	359.6	≦	4389.9	OK
		R		344.8			354.4	≦		
	3	L		-356.7	1.200	6.5	348.9	≦	4389.9	OK
		R		357.2			365.1	≦		
	4	L		-344.6	1.200	4.5	339.2	≦	4389.9	OK
		R		369.4			374.8	≦		
	5	L		-416.9	1.200	-11.5	430.7	≦	4392.2	OK
		R		297.1			283.2	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-270.6	1.200	5.5	264.0	≦	4389.9	OK
		R		390.5			397.1	≦		
	2	L		-344.0	1.200	0.7	343.2	≦	4389.9	OK
		R		317.1			317.9	≦		
	3	L		-329.2	1.200	4.8	323.5	≦	4389.9	OK

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	3	R		331.9	1.200	4.8	337.6	≦	4389.9	OK
	4	L		-317.1	1.200	8.3	307.1	≦	4389.9	OK
		R		344.0			354.0	≦		
	5	L		-391.3	1.200	9.9	379.5	≦	4389.9	OK
		R		269.8			281.6	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.5	1.200	-847.6	1807.7	≦	4389.9	OK
		R		1006.1			11.1	≦		
	B	L		-610.9	1.200	-1322.6	2198.1	≦	5010.4	OK
		R		50.2			1537.0	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	-825.8	1900.4	≦	4389.9	OK
		R		1163.2			172.2	≦		
	B	L		-686.9	1.200	-1202.5	2129.9	≦	4959.1	OK
		R		27.1			1416.0	≦		

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.7	1.200	-799.3	1868.8	≦	4389.9	OK
		R		1162.9			203.8	≦		
	B	L		-686.8	1.200	-1151.3	2068.3	≦	4889.4	OK
		R		27.2			1354.3	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.4	1.200	-800.9	1870.5	≦	4389.9	OK
		R		1163.1			202.1	≦		
	B	L		-687.0	1.200	-1136.8	2051.2	≦	4921.1	OK
		R		26.9			1337.3	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-909.2	1.200	-827.3	1902.0	≦	4389.9	OK
		R		1163.4			170.6	≦		
	B	L		-687.3	1.200	-1185.0	2109.3	≦	4996.1	OK
		R		26.7			1395.4	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-790.7	1.200	-843.5	1802.9	≦	4389.9	OK
		R		1005.9			6.3	≦		
	B	L		-611.2	1.200	-1326.8	2203.5	≦	5025.3	OK
		R		49.9			1542.3	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-277.6	1.200	15.5	259.0	≦	4575.9	OK
		R		383.5			402.1	≦		
	2	L		-341.5	1.200	7.1	333.0	≦	4389.9	OK
		R		319.6			328.1	≦		
	3	L		-330.7	1.200	10.8	317.7	≦	4389.9	OK
		R		330.4			343.4	≦		
	4	L		-319.9	1.200	13.7	303.4	≦	4389.9	OK
		R		341.3			357.7	≦		
	5	L		-383.9	1.200	11.8	369.7	≦	4389.9	OK
		R		277.2			291.4	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-297.1	1.200	-16.9	317.4	≦	4389.9	OK
		R		416.8			396.6	≦		
	2	L		-369.1	1.200	-10.4	381.6	≦	4389.9	OK
		R		344.8			332.3	≦		
	3	L		-356.7	1.200	-4.5	362.1	≦	4389.9	OK
		R		357.2			351.9	≦		
	4	L		-344.6	1.200	3.0	341.1	≦	4389.9	OK
		R		369.4			372.9	≦		
	5	L		-416.9	1.200	0.1	416.7	≦	4389.9	OK
		R		297.1			297.2	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-270.6	1.200	5.4	264.2	≦	4400.7	OK
		R		390.5			396.9	≦		
	2	L		-344.0	1.200	-3.6	348.4	≦	4389.9	OK
		R		317.1			312.7	≦		
	3	L		-329.2	1.200	-5.6	336.0	≦	4389.9	OK
		R		331.9			325.1	≦		
	4	L		-317.1	1.200	-6.1	324.4	≦	4389.9	OK
		R		344.0			336.7	≦		
	5	L		-391.3	1.200	-19.6	414.9	≦	4850.2	OK
		R		269.8			246.2	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 13F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 12F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 2F 1	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 13F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 15F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 11F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 13F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 14F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 15F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 14F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 15F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 13F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 15F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 13F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 15F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 8F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 9F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
1 10F A	GY2	①		RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	76.8	234.4	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	2450	3346.6	1.1	2934.2	1826	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490			3346.6	1.1	2934.2	1826	2580	
1 11F A	GY2	①		RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	76.8	234.4	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	2450	3346.6	1.1	2934.2	1826	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490			3346.6	1.1	2934.2	1826	2580	
1 12F A	GY2	①		RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	76.8	234.4	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	2450	3346.6	1.1	2934.2	1826	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490			3346.6	1.1	2934.2	1826	2580	
1 13F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
1 14F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
1 15F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 14F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 15F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
2 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
2 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
2 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
2 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
2 11F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
2 12F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
2 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
2 14F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
2 15F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
2 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 10F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 11F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 12F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 14F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 15F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 11F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 12F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
3 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
3 14F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
3 15F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
3 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 9F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 11F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 12F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 14F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 15F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
4 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
4 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
4 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
4 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
4 11F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
4 12F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
4 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
4 14F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
4 15F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
4 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 11F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 12F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 14F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 15F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
5 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
5 8F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
5 9F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
5 10F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
5 11F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
5 12F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	79.1	227.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	18000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1793	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1793	2580	
5 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
5 14F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
5 15F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
5 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 11F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 12F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 14F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 15F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 8F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 9F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	77.1	233.5	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	18000	2489	4275.9	1.1	3751.1	1822	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1822	2580	
6 10F A	GY2	①		RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	76.8	234.4	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	2450	3346.6	1.1	2934.2	1826	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490			3346.6	1.1	2934.2	1826	2580	
6 11F A	GY2	①		RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	76.8	234.4	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	2450	3346.6	1.1	2934.2	1826	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490			3346.6	1.1	2934.2	1826	2580	
6 12F A	GY2	①		RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	76.8	234.4	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490	18000	2450	3346.6	1.1	2934.2	1826	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x28.0	SN490			3346.6	1.1	2934.2	1826	2580	
6 13F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
6 14F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
6 15F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	81.6	220.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	18000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1671	2570	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1671	2580	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 14F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 15F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

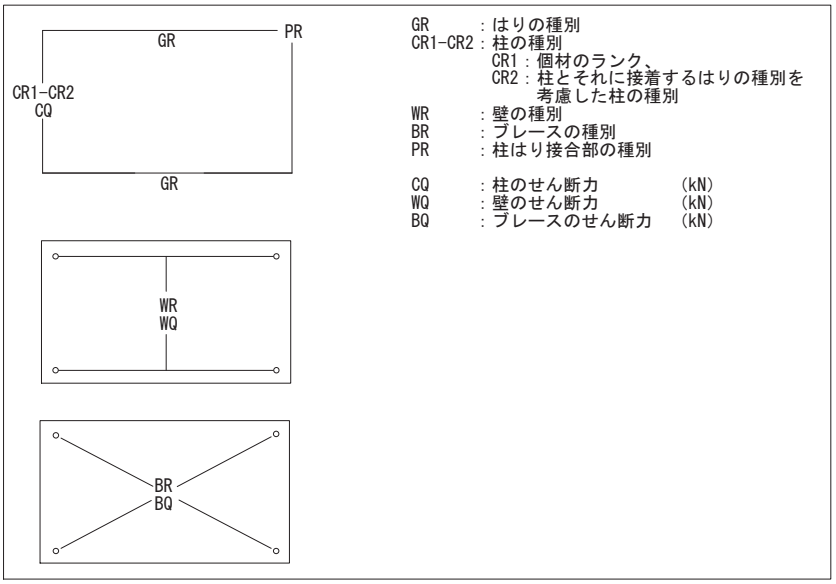


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、
　CR2：柱とそれに接着するはりの種別を考慮した柱の種別
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別


CQ　：柱のせん断力　(kN)
WQ　：壁のせん断力　(kN)
BQ　：ブレースのせん断力　(kN)

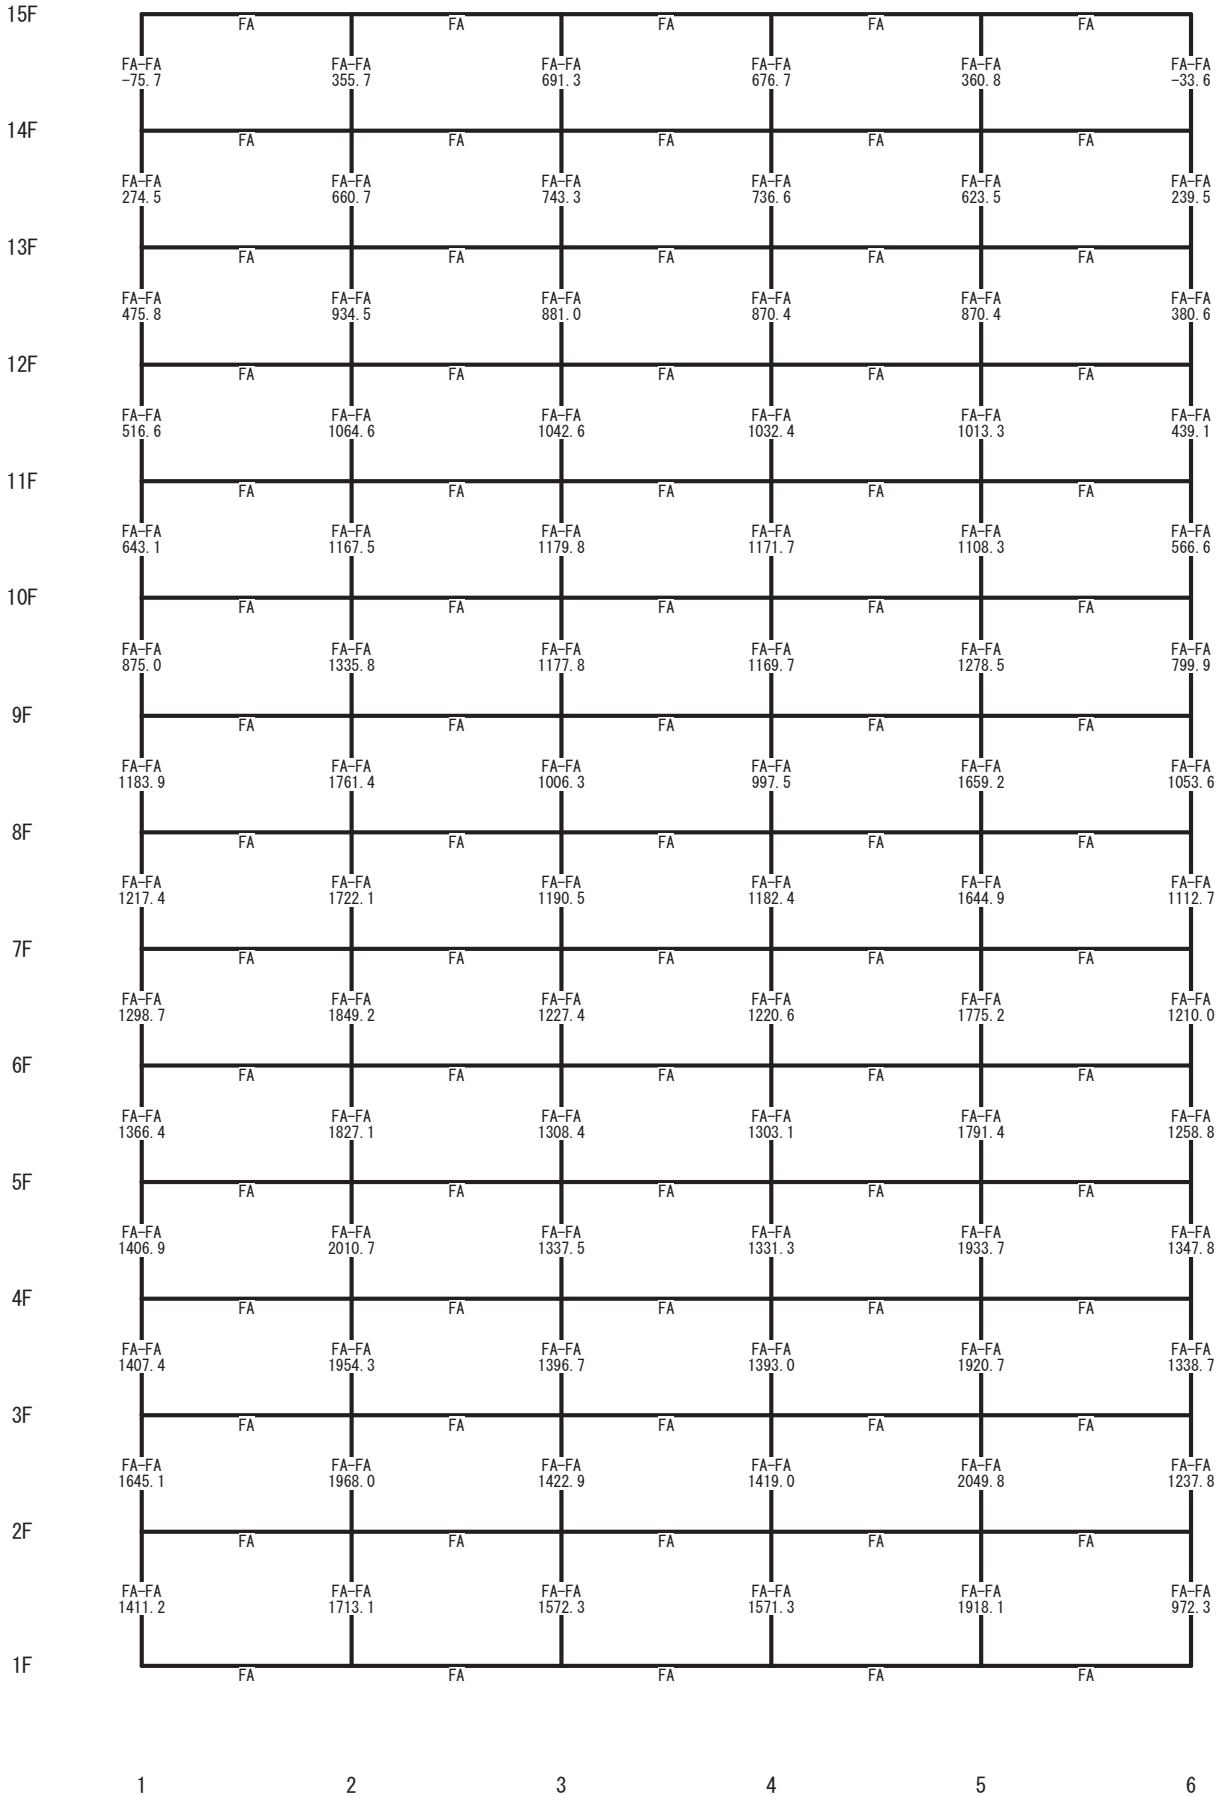


Aフレーム　＜Ｘ方向 正加力＞ (S=1/259)

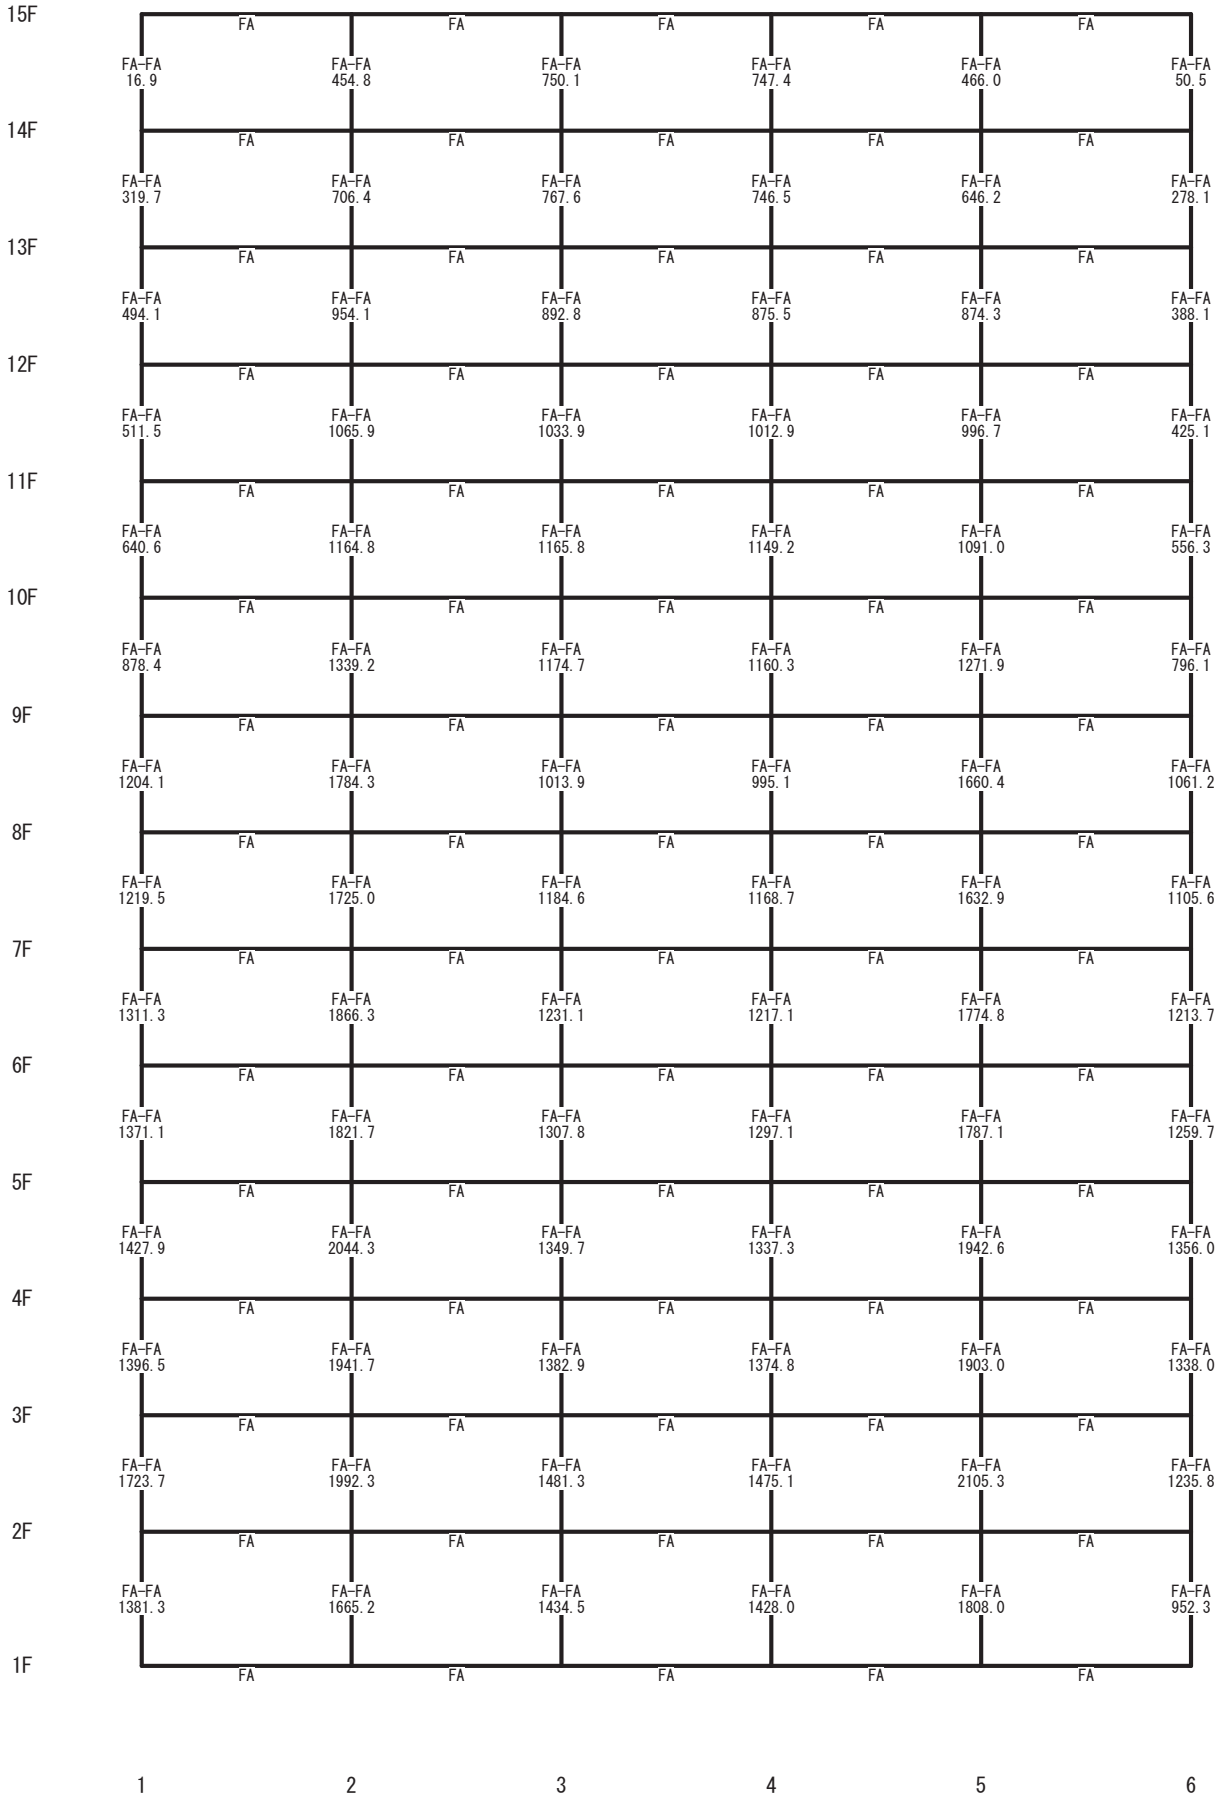


Bフレーム　＜X方向 正加力＞ (S=1/259)

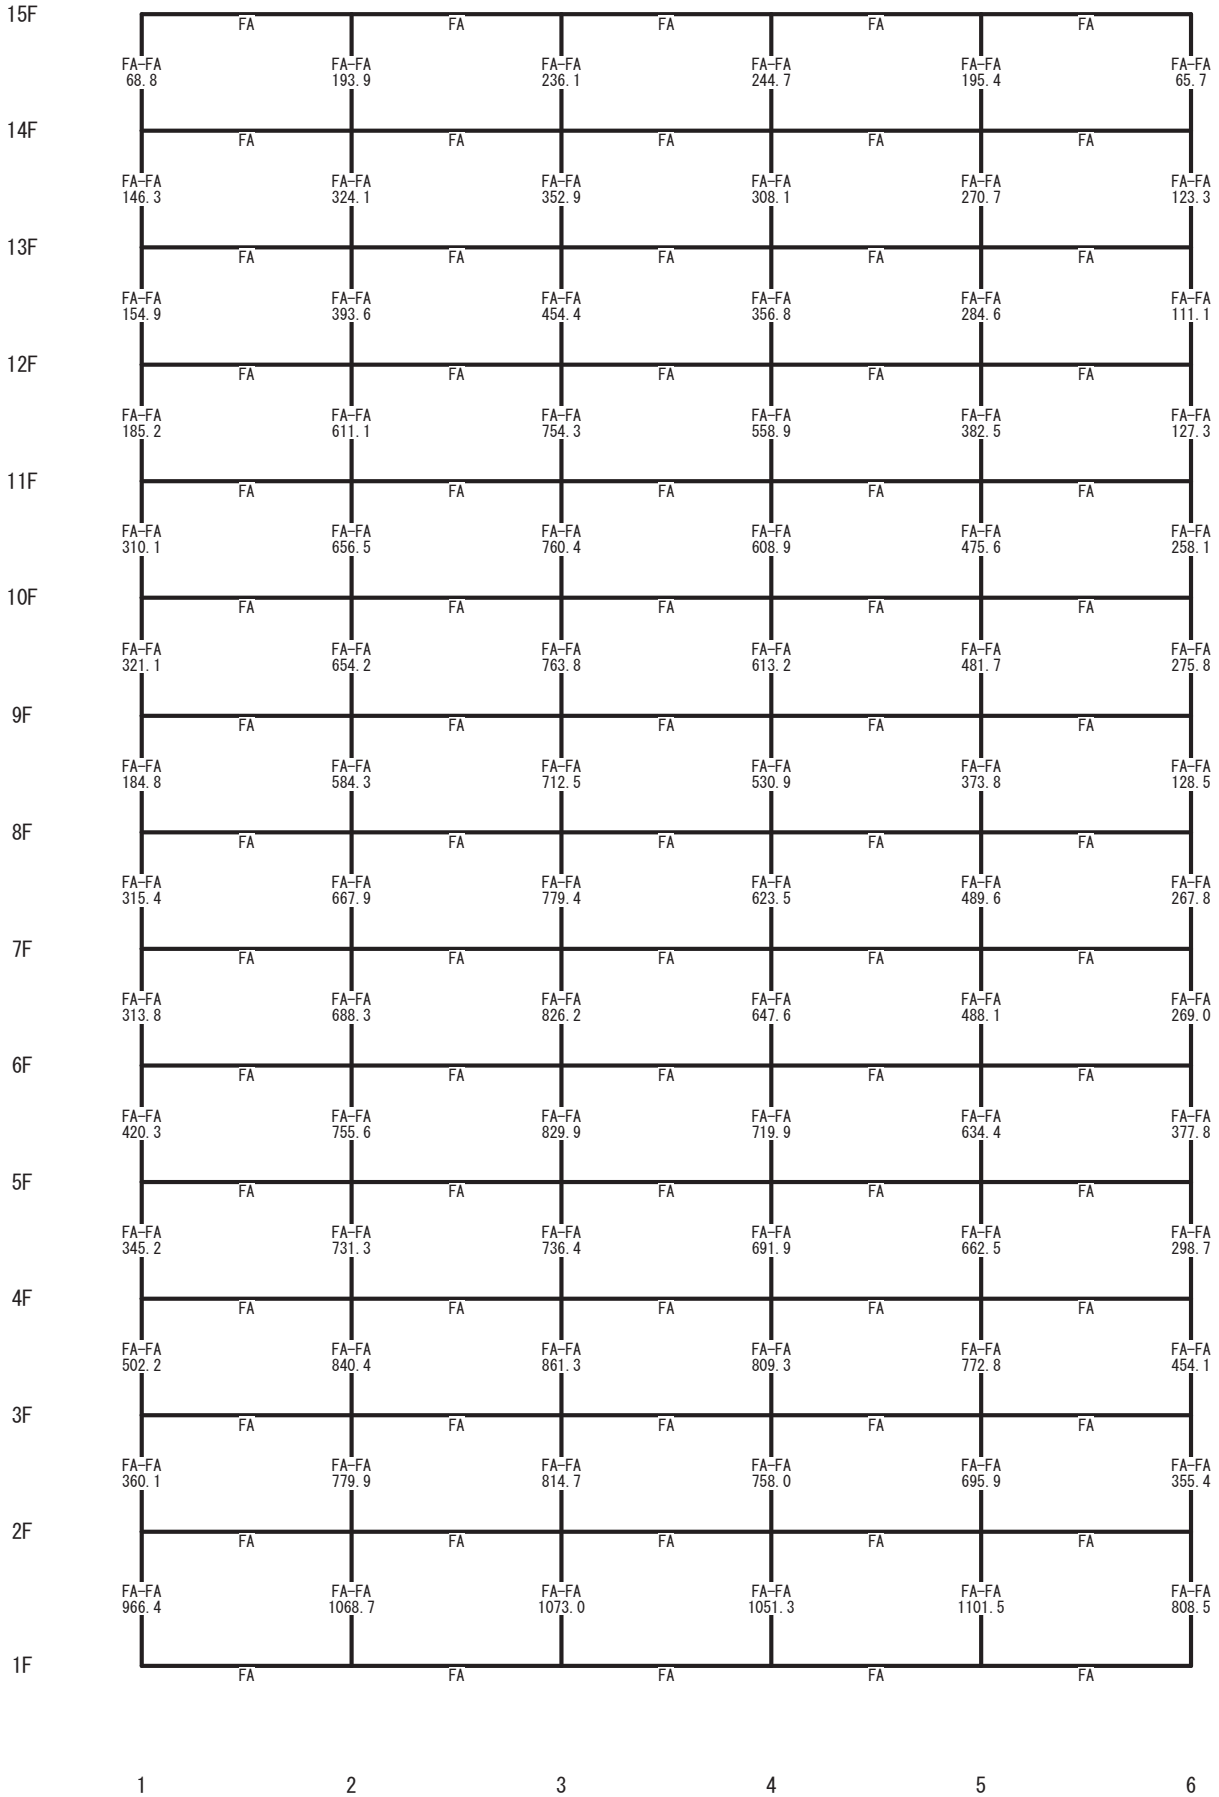


Cフレーム　＜Ｘ方向 正加力＞ (S=1/259)

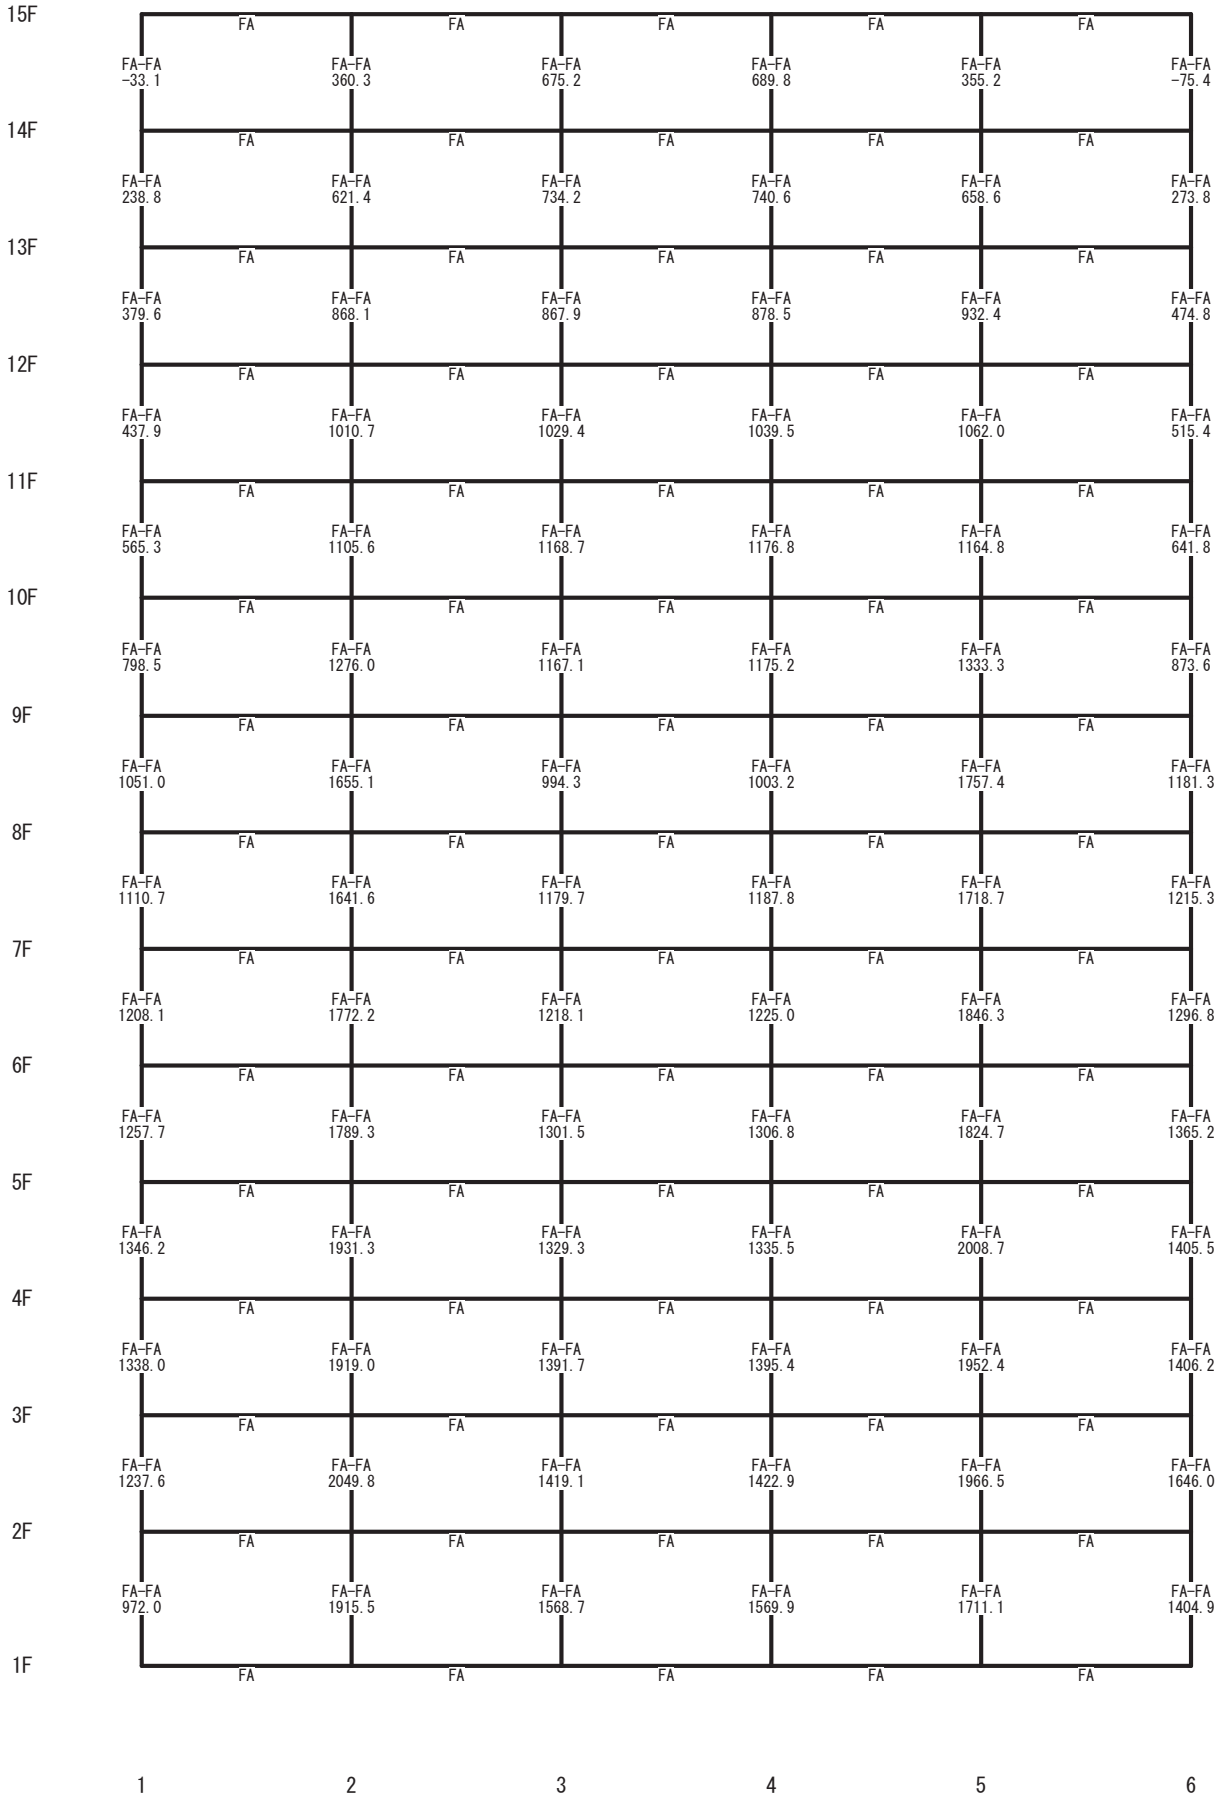


Aフレーム　＜X方向 負加力＞ (S=1/259)

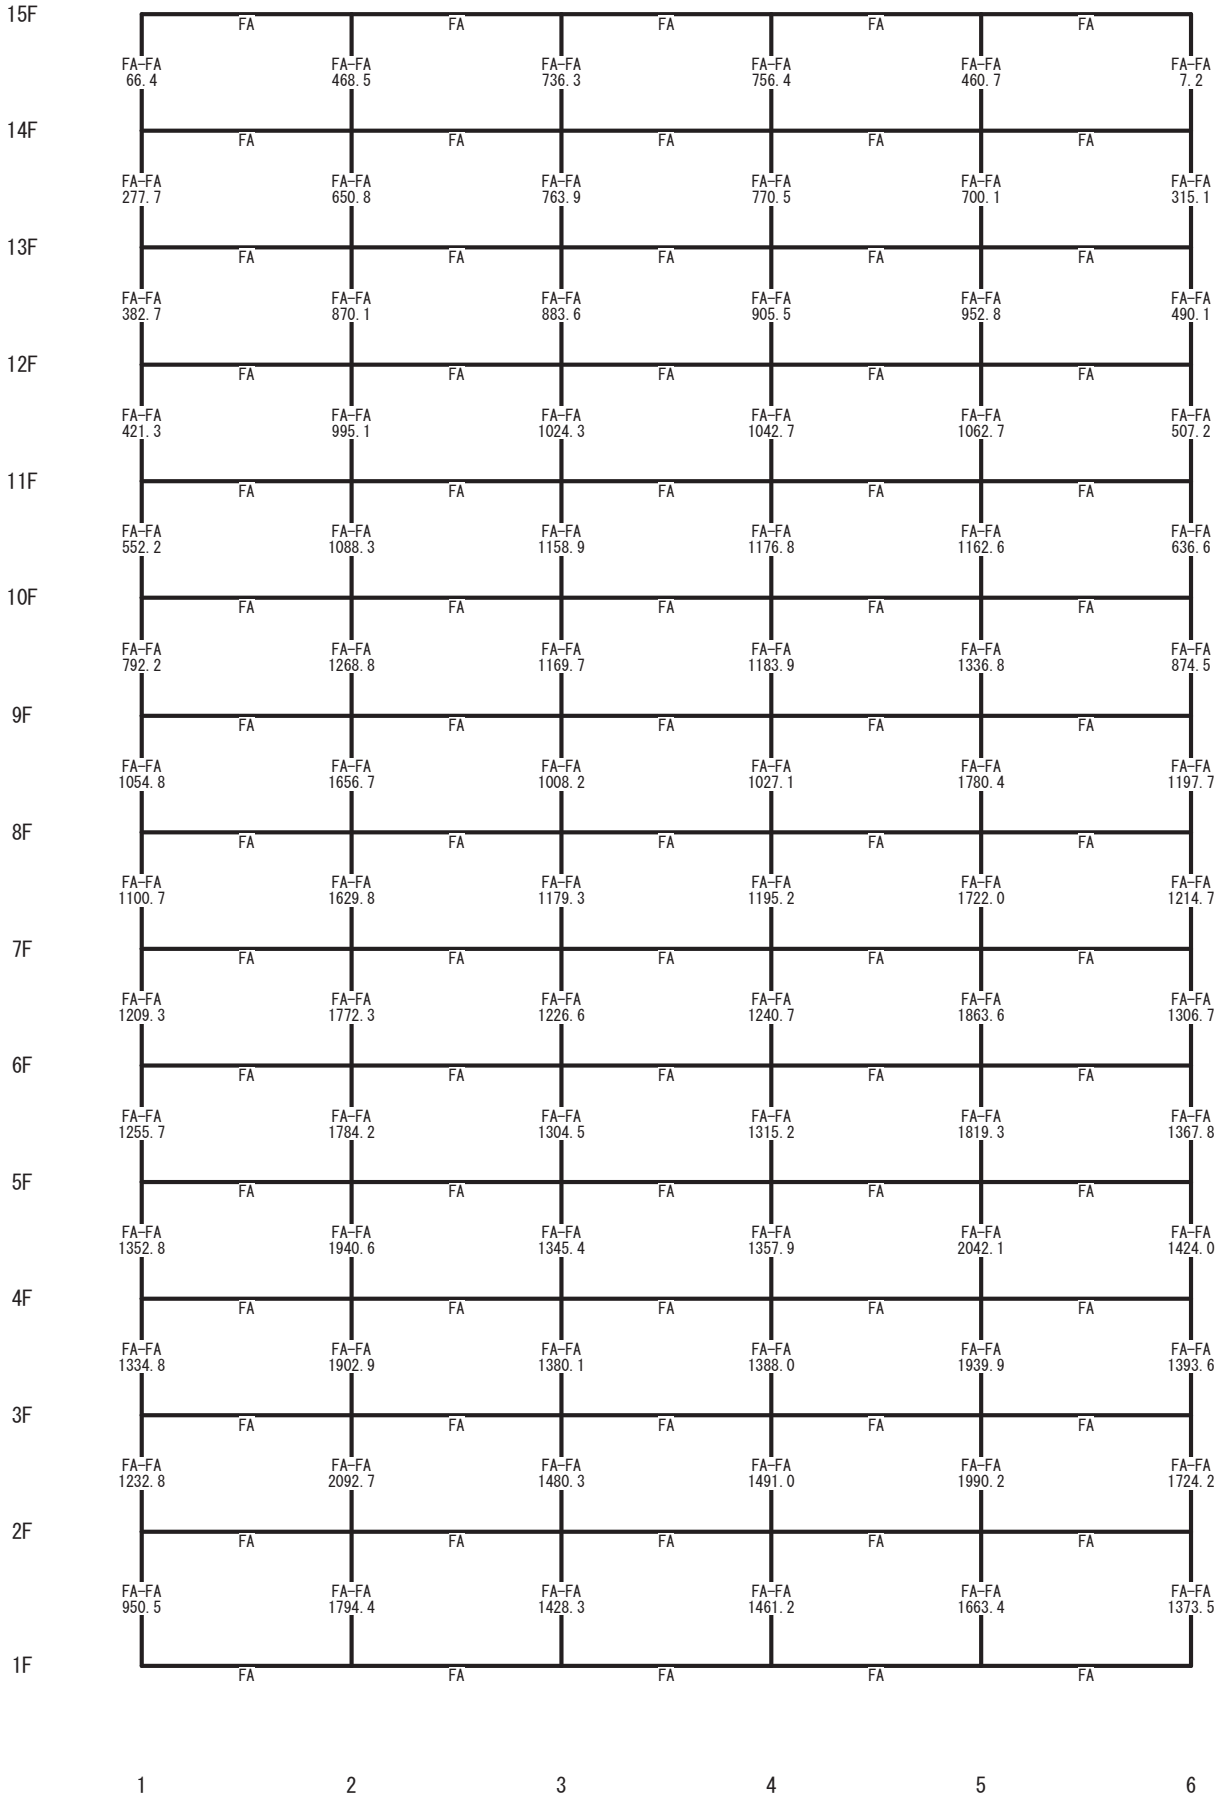


Bフレーム　＜X方向 負加力＞ (S=1/259)

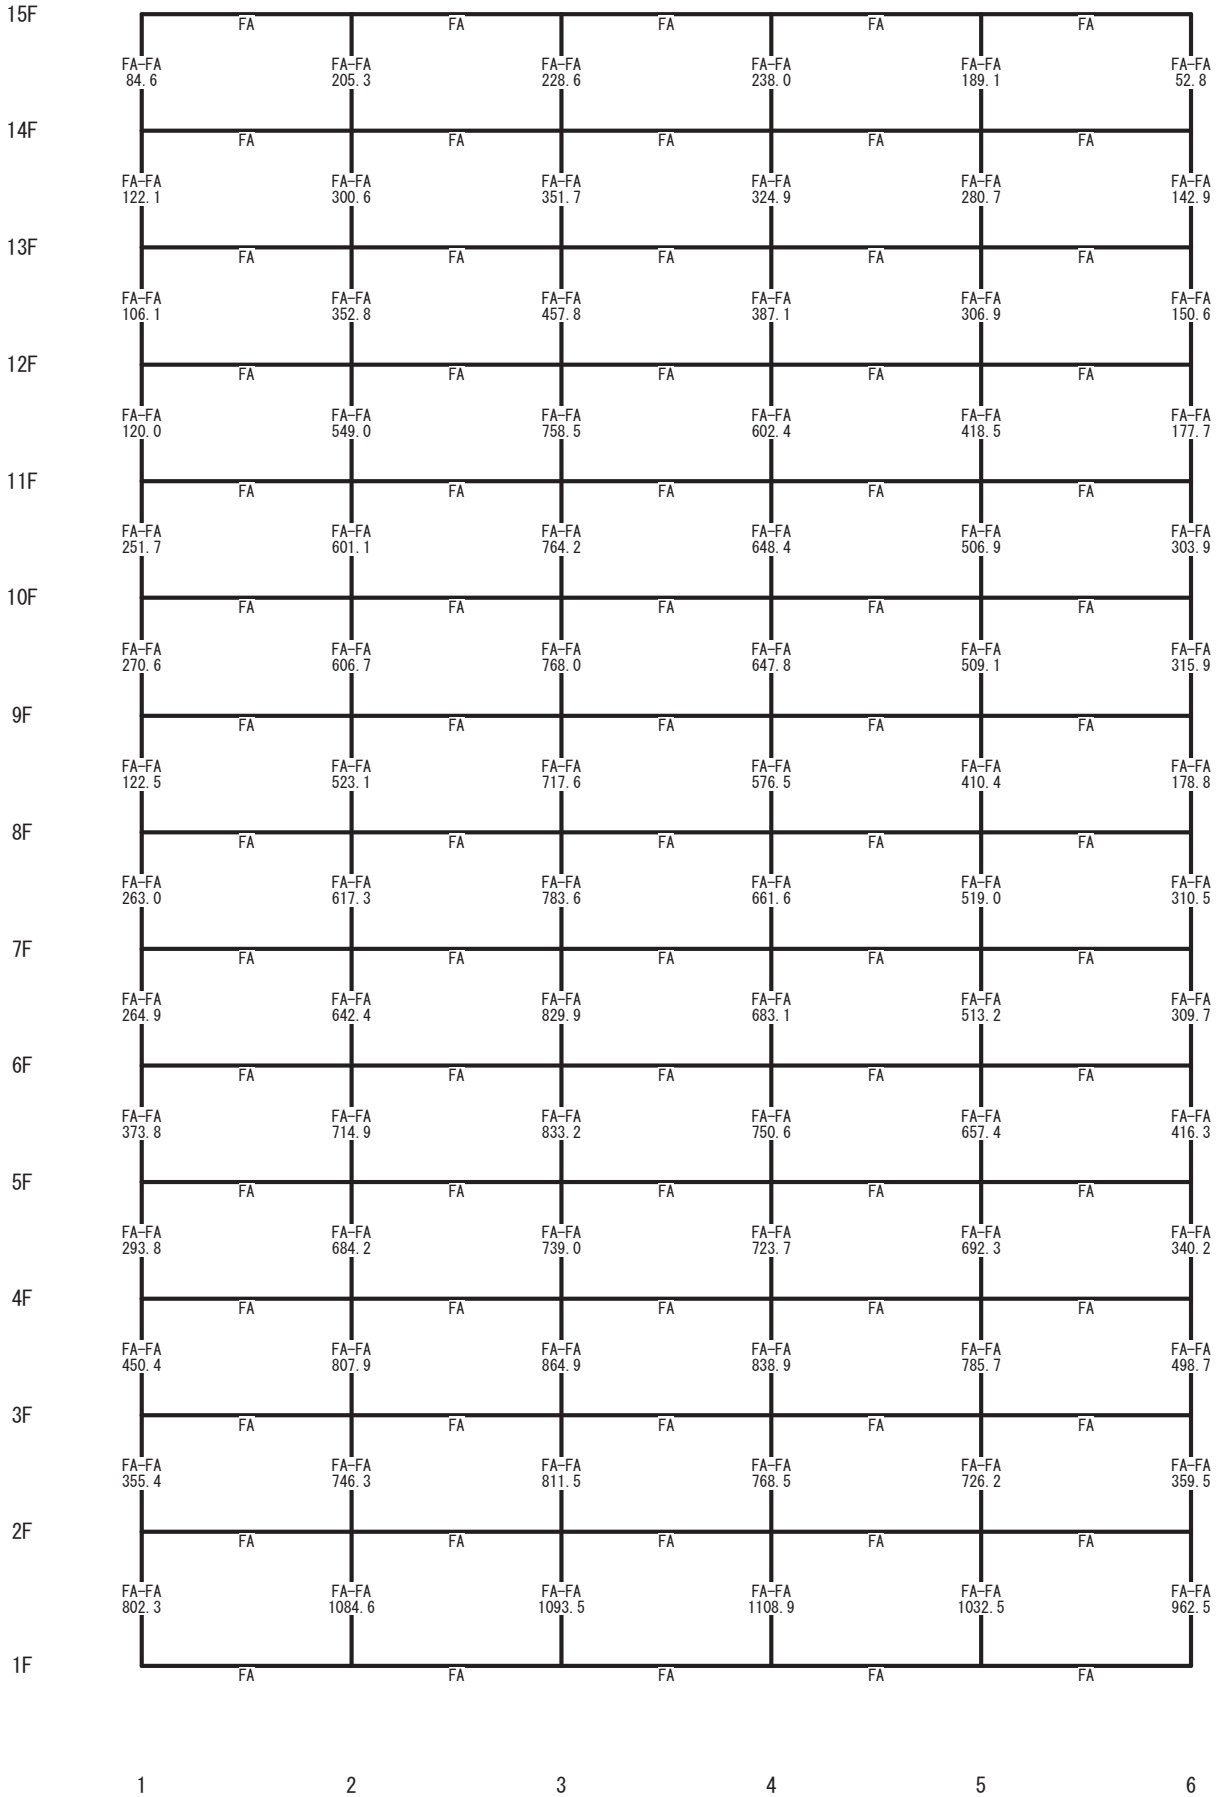


Cフレーム　＜X方向 負加力＞ (S=1/259)

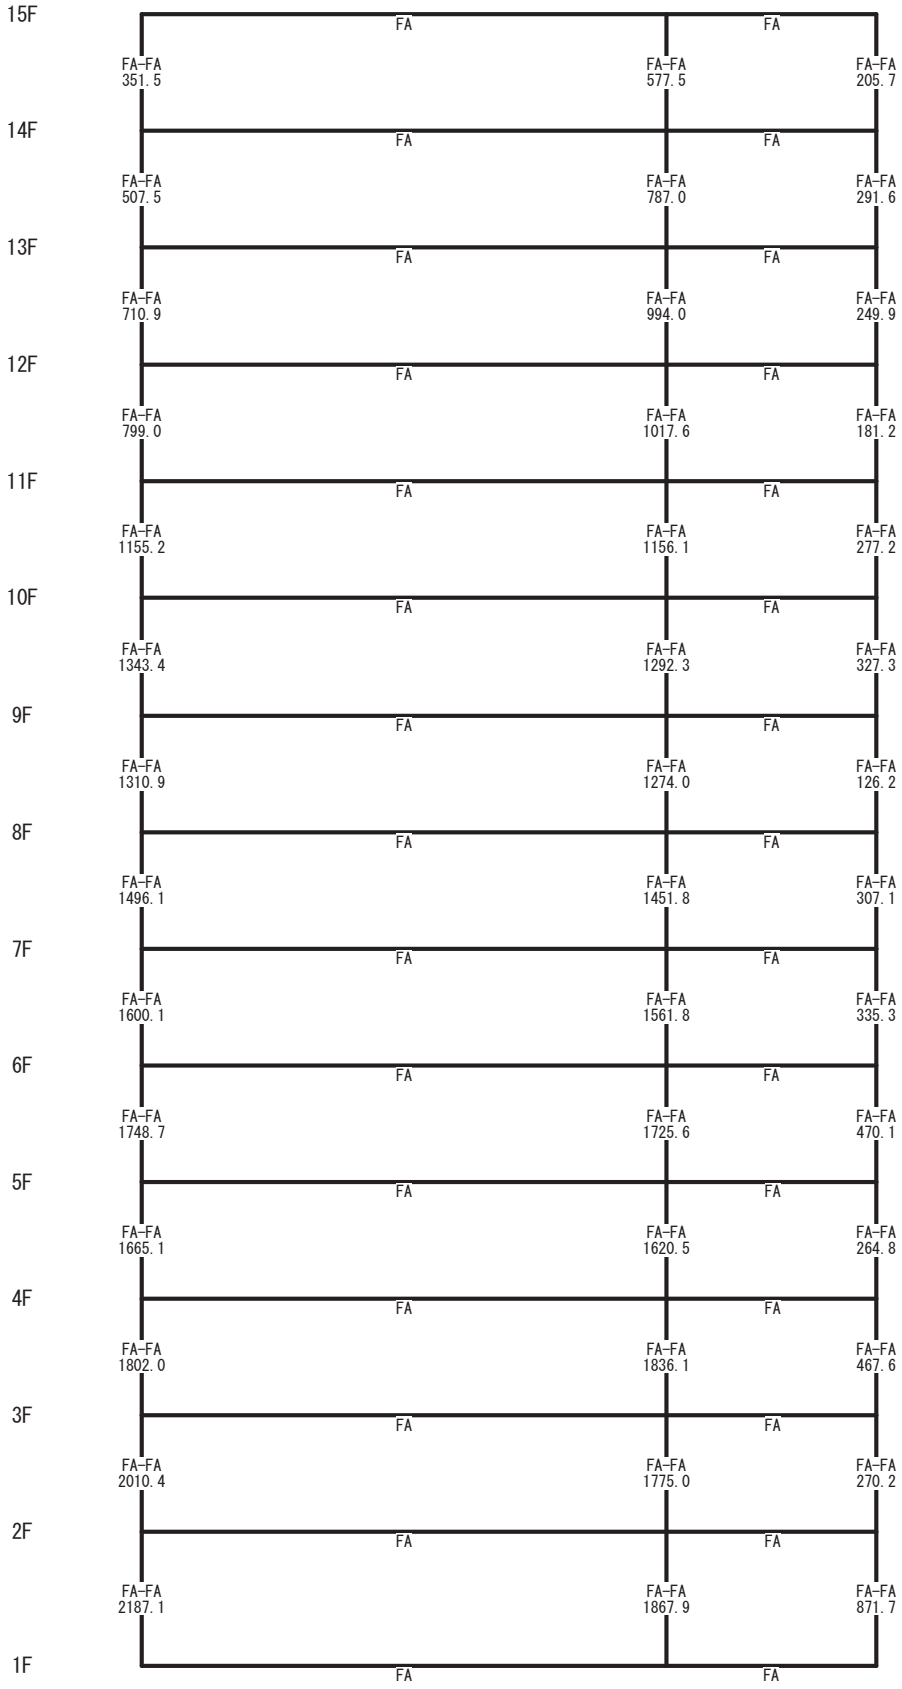


1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/259)

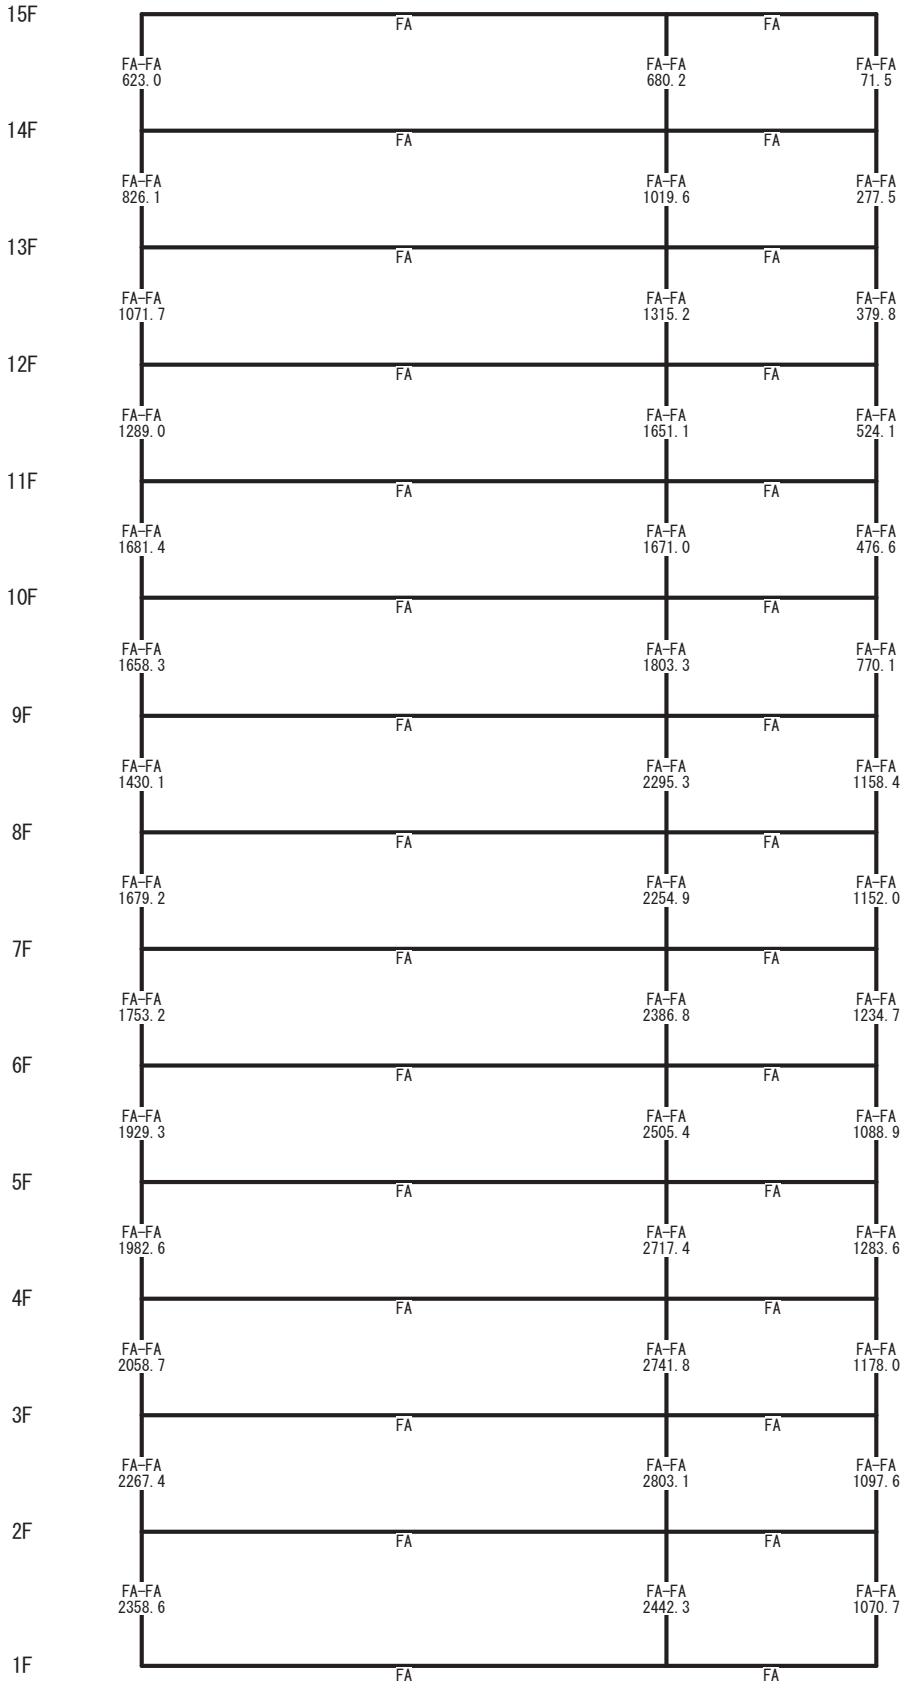


2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/259)

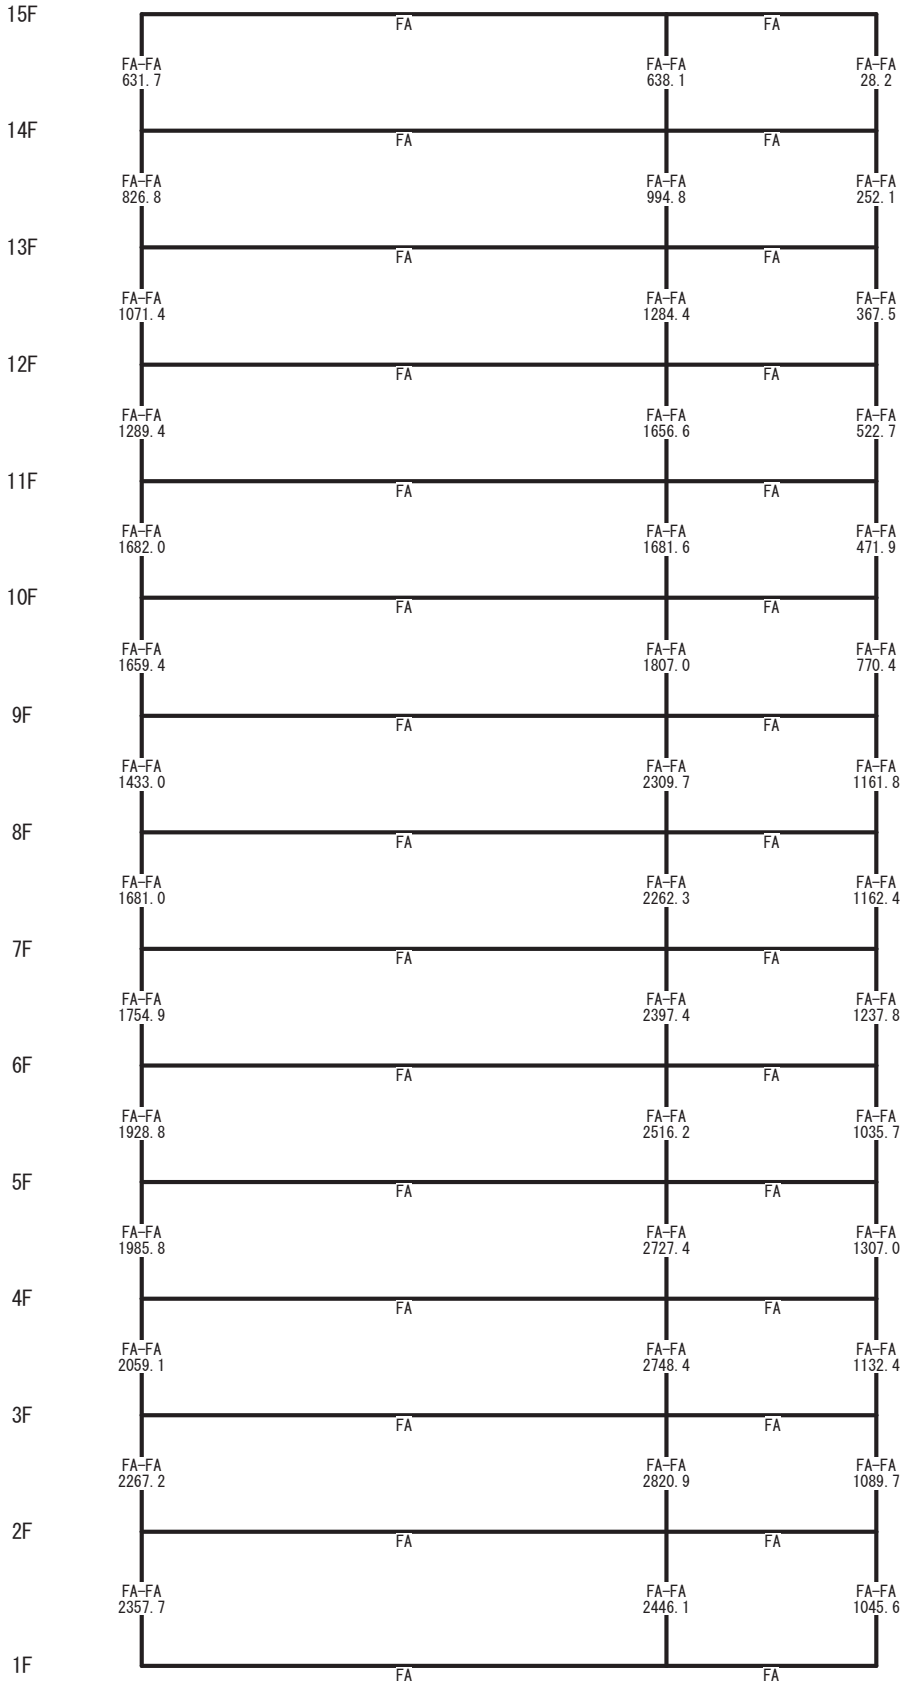


3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/259)

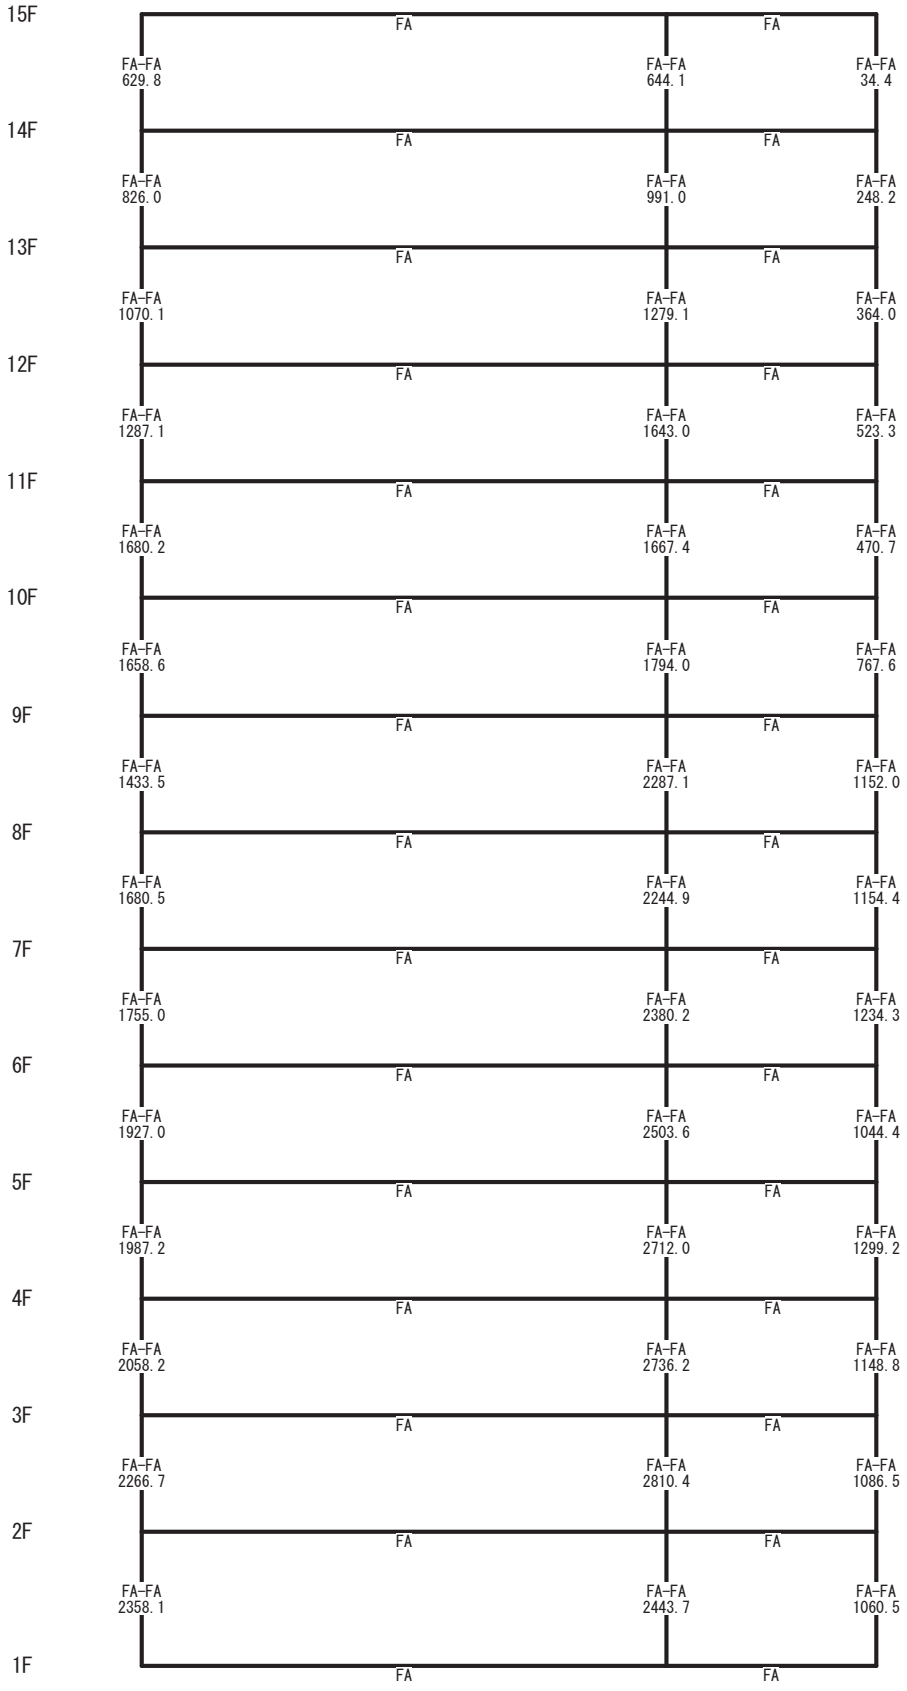


4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/259)

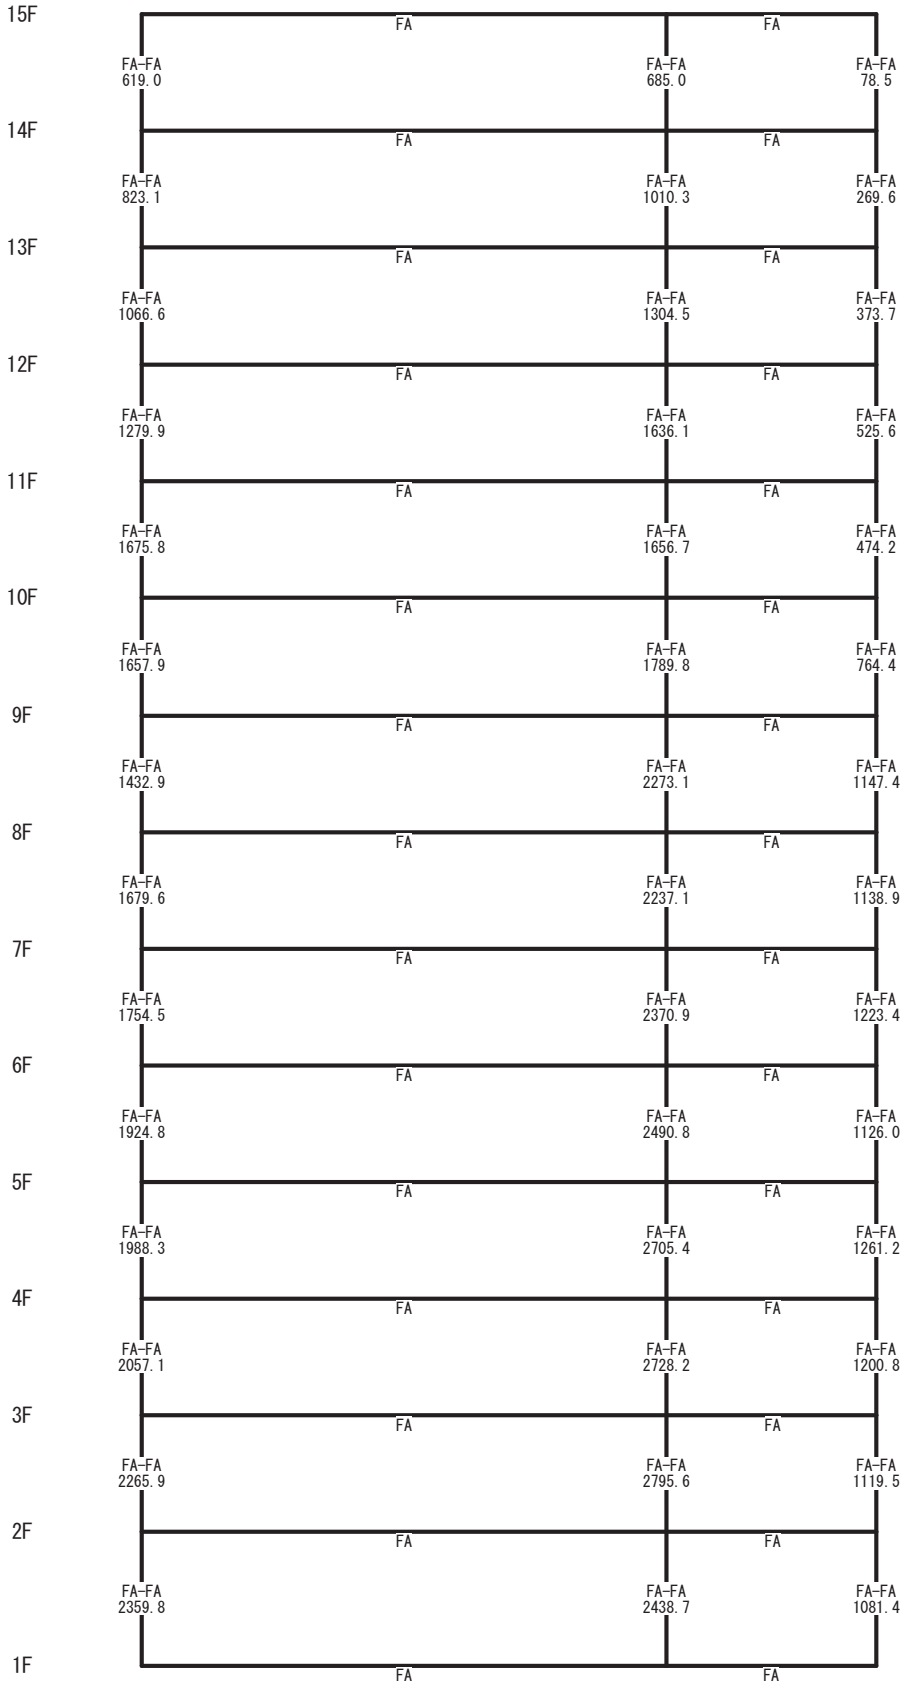


5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/259)

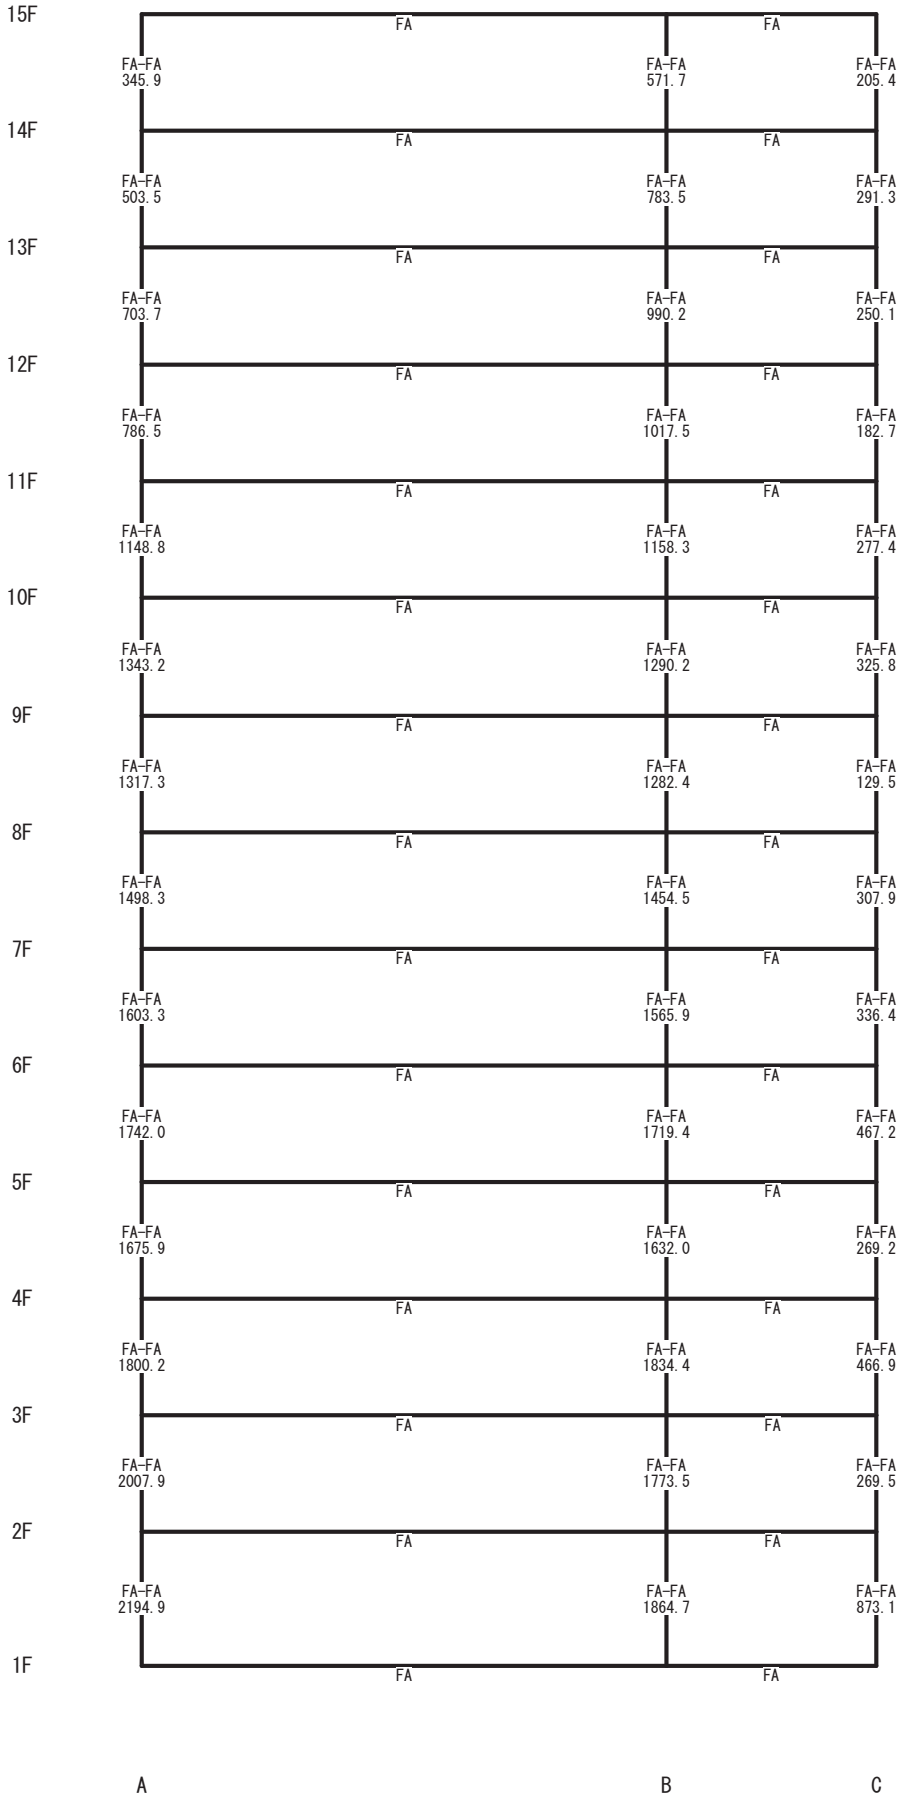


6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/259)

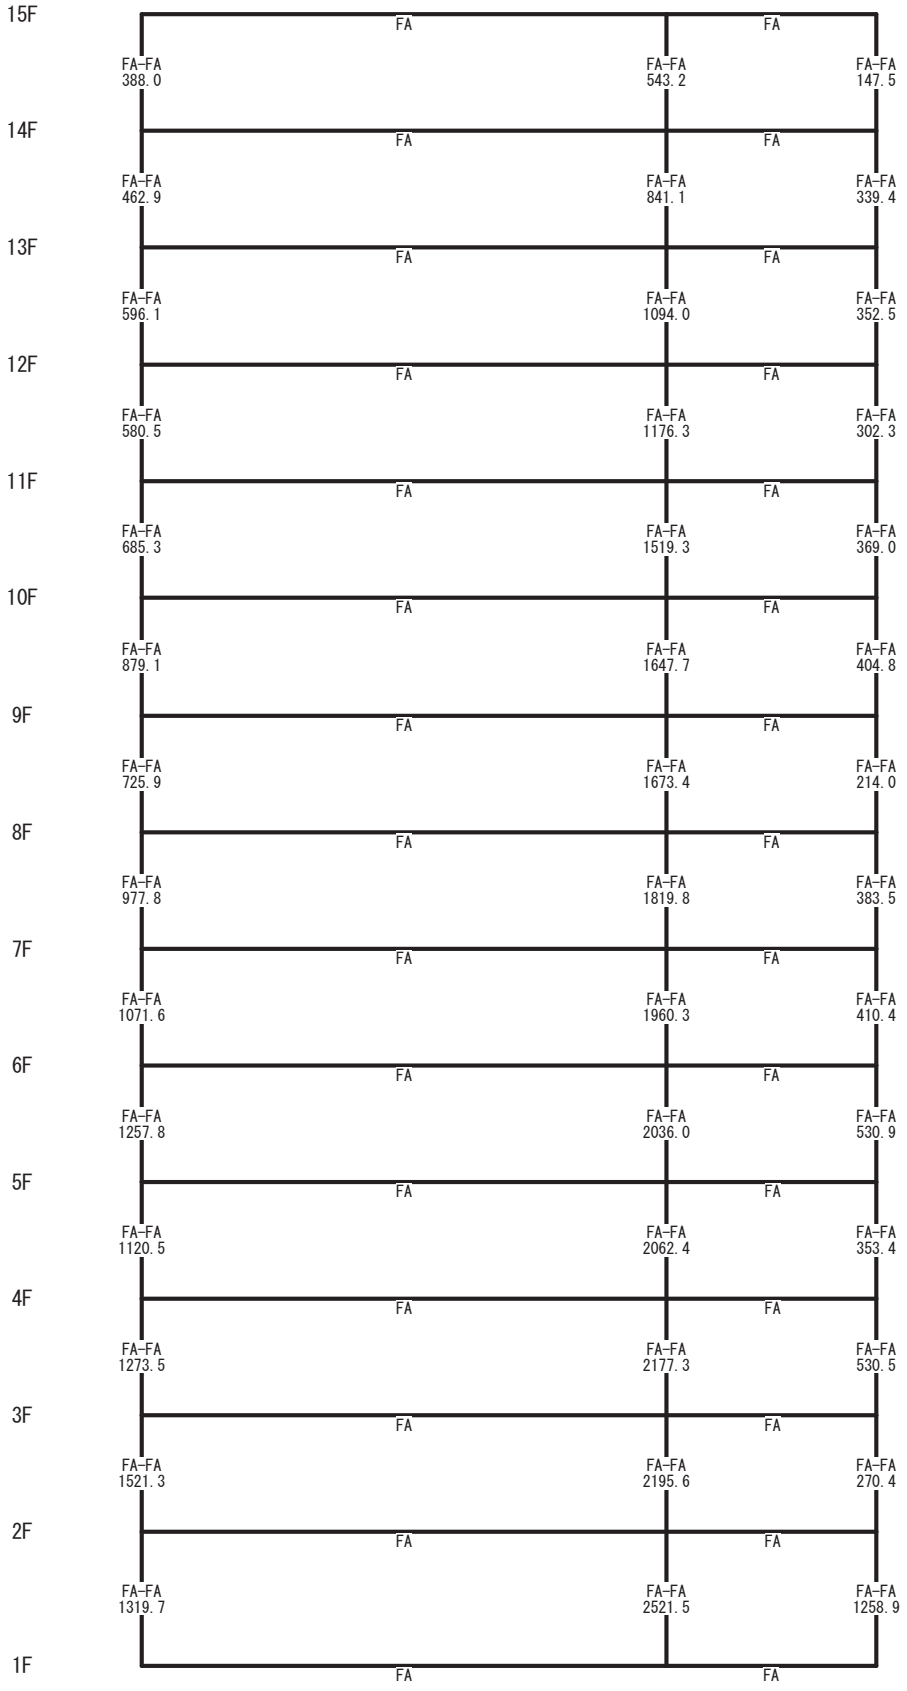


1フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/259)

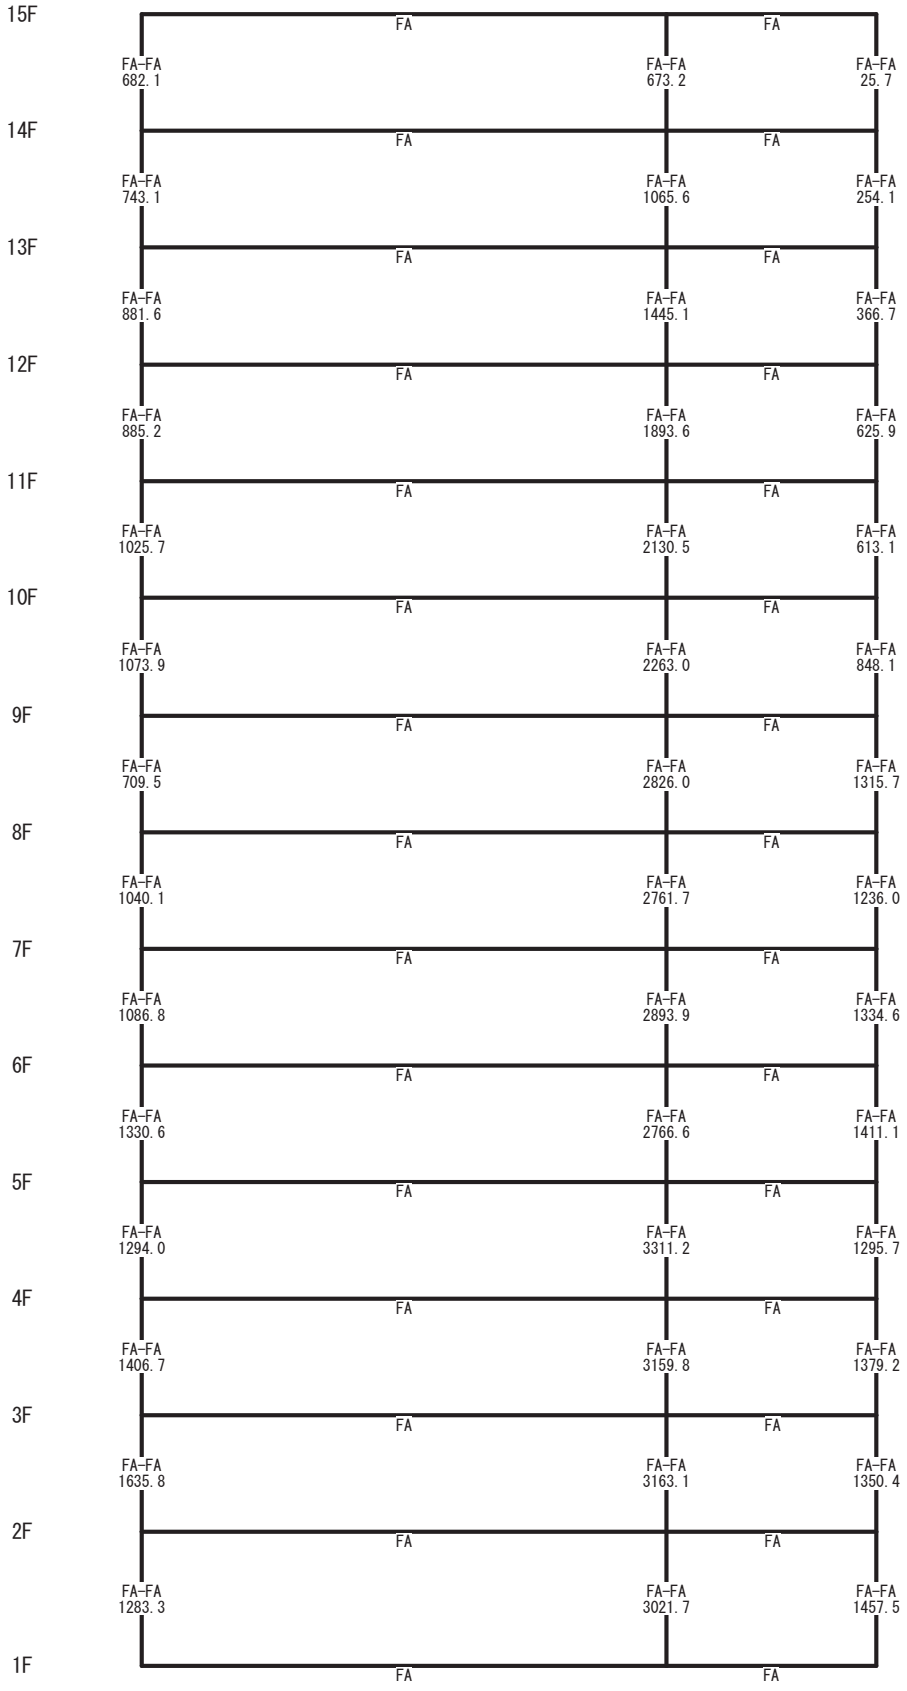


2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/259)

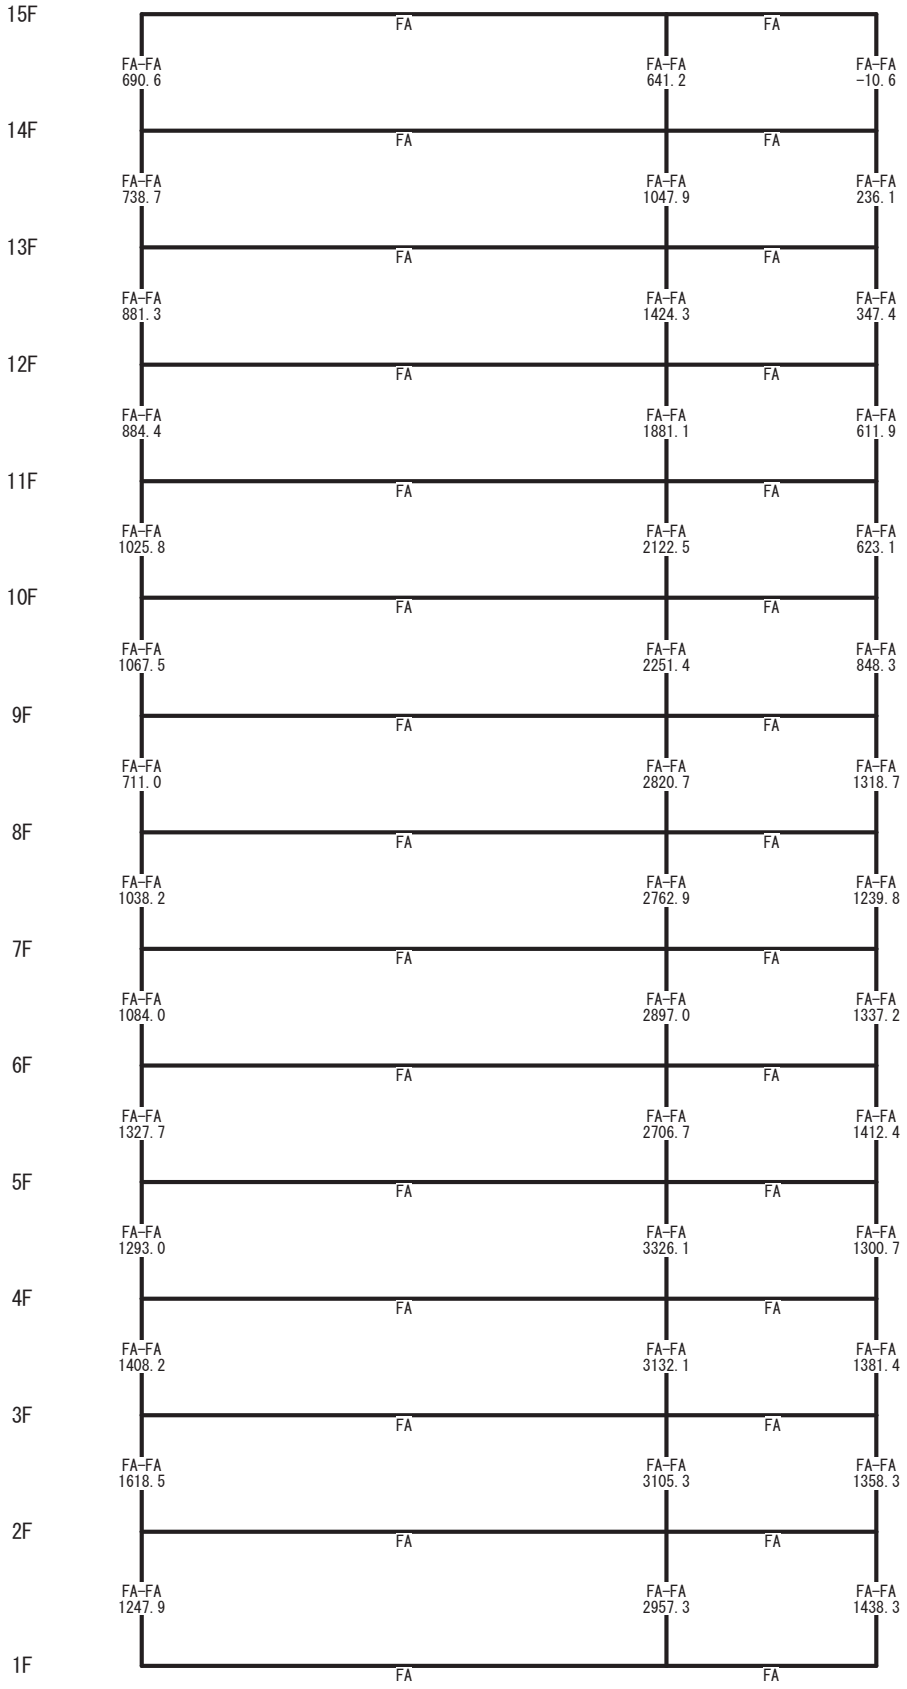


3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/259)

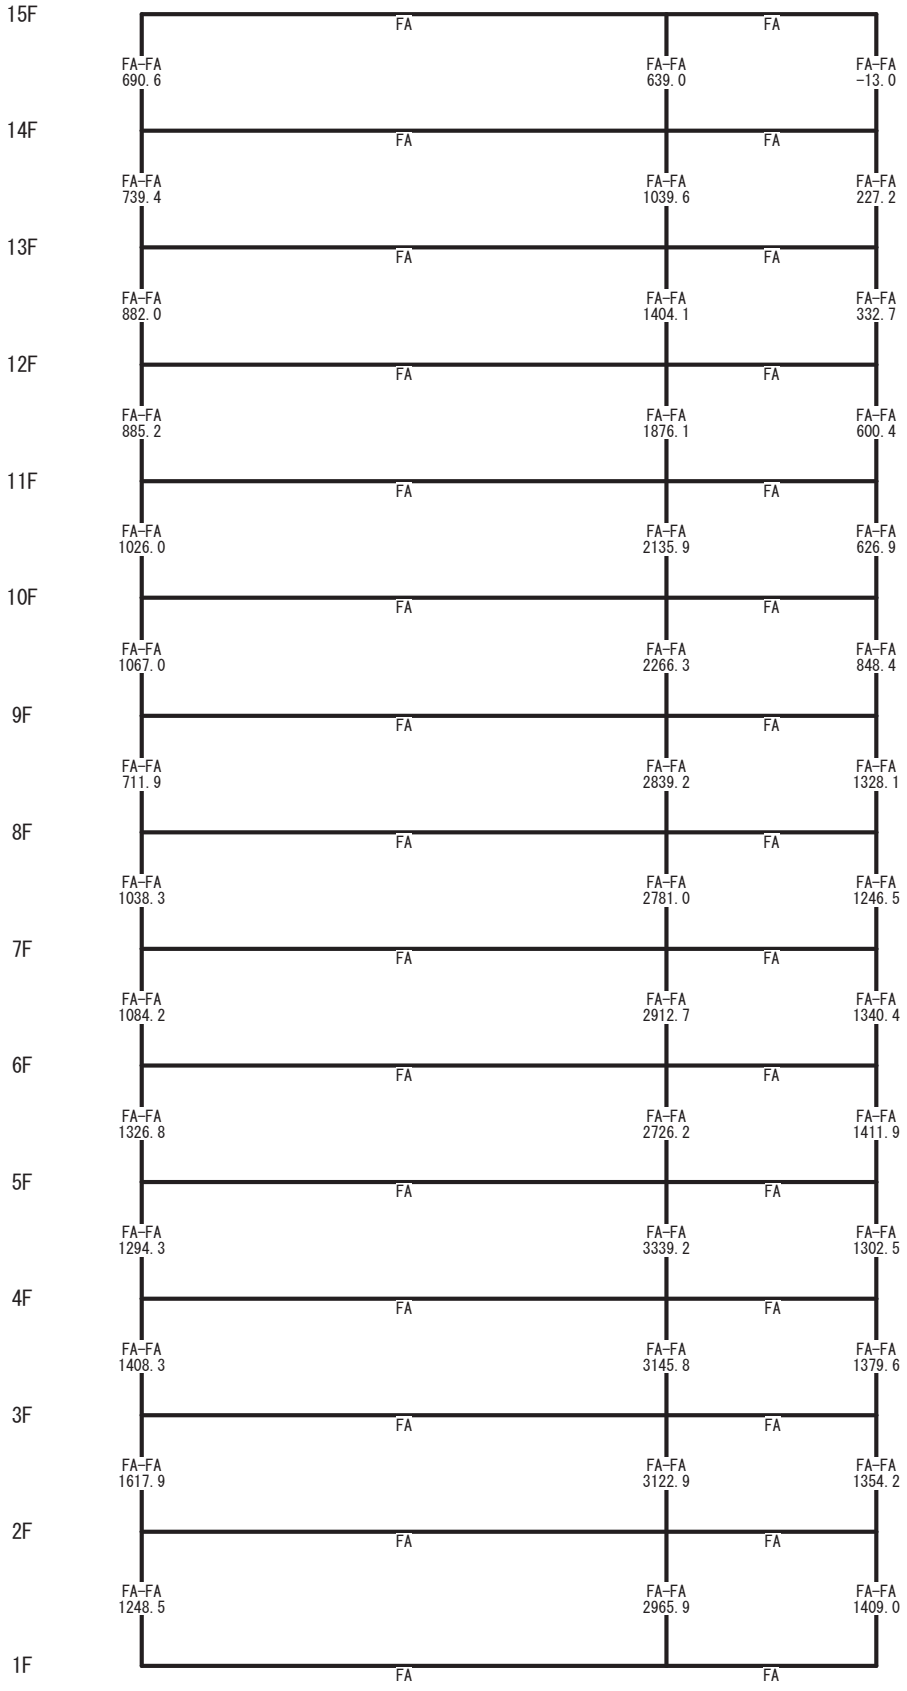

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/259)

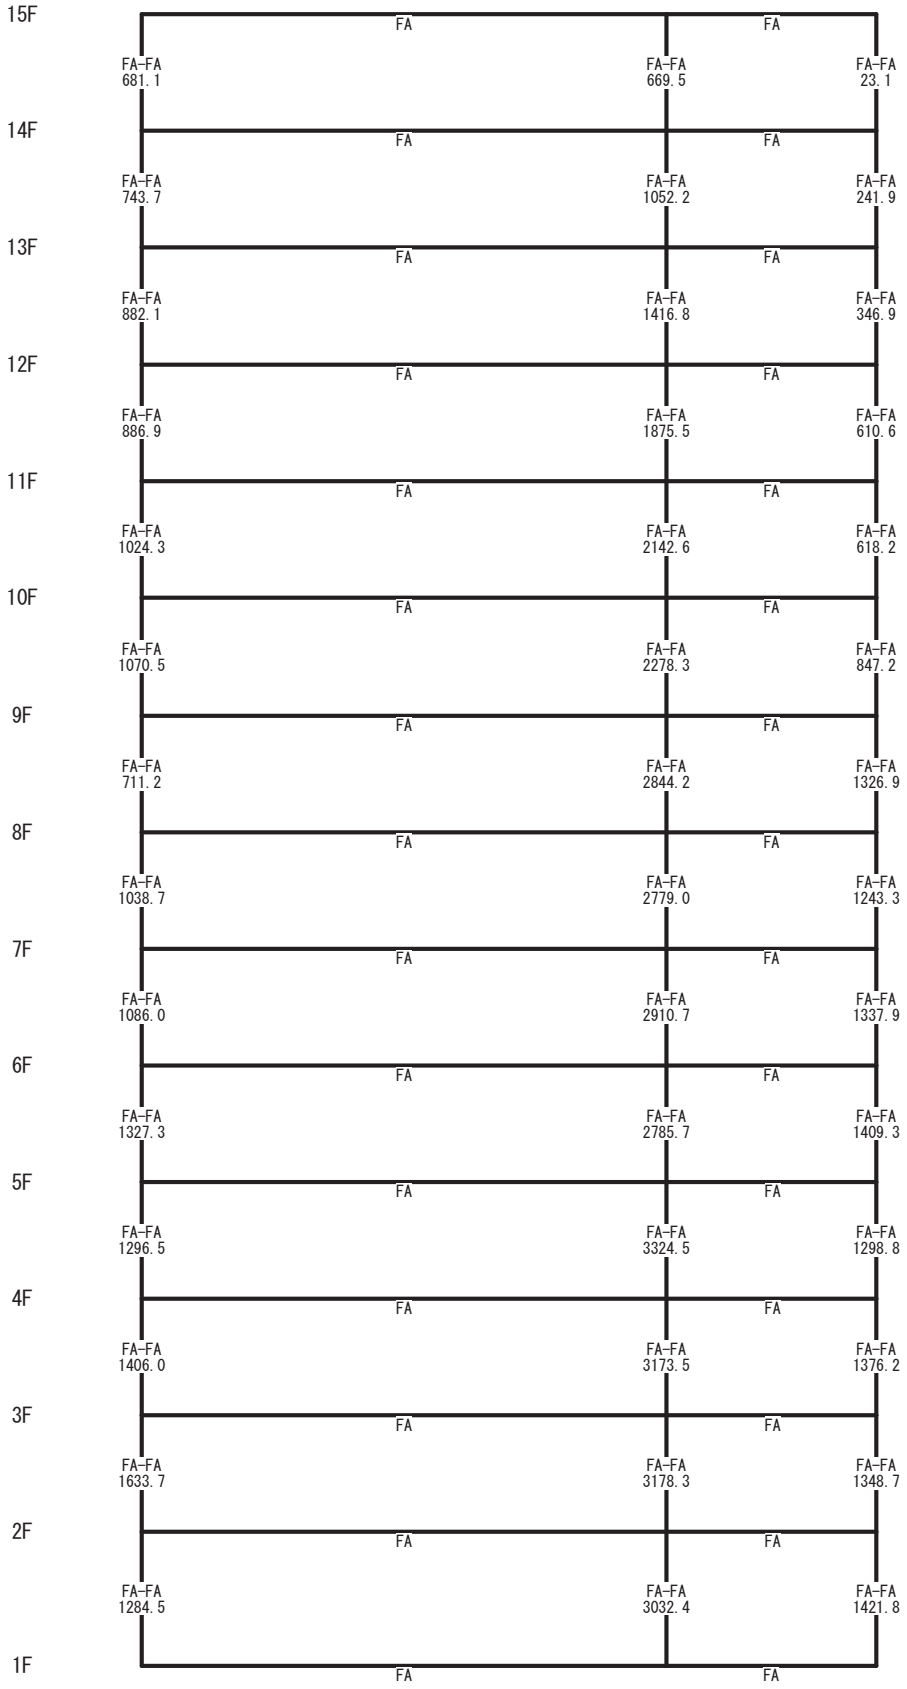

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/259)

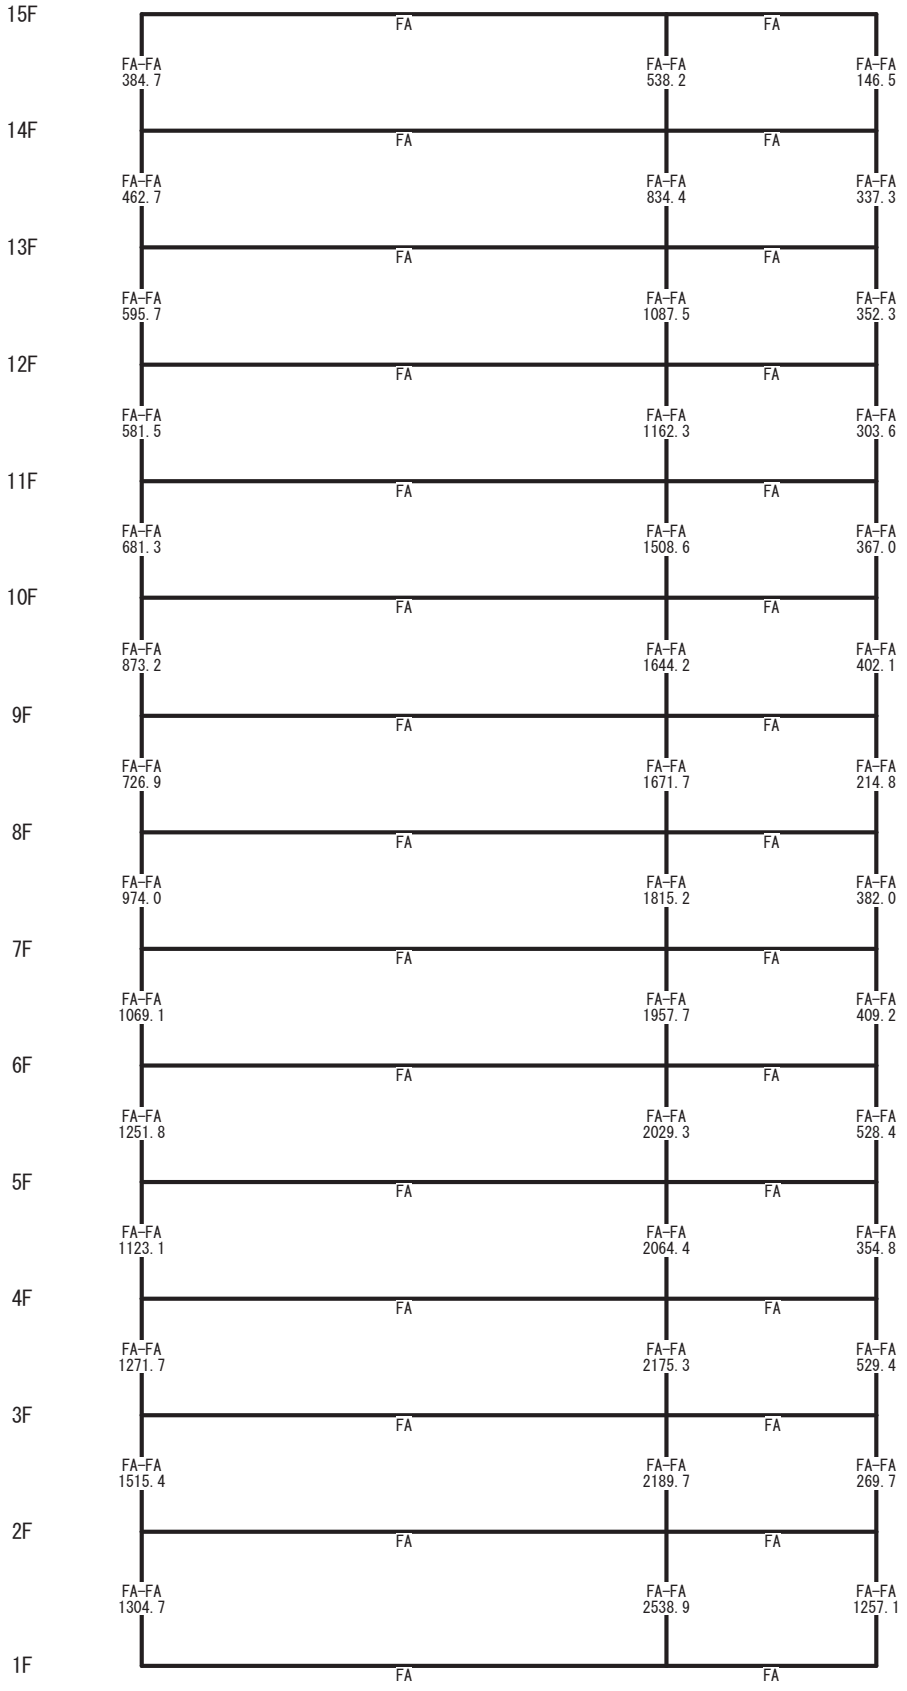

6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/259)

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2485.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	4412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4478.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	5108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12773.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5767.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7661.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	C	2514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17895.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8844.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22987.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10013.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6069.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5465.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	4401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10647.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	5094.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5053.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5823.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5775.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8053.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8845.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21438.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	A	9402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9741.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10011.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	1134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1585.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2073.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1943.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1997.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17812.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3829.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2711.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4872.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5079.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3497.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3944.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	5541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	4105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5978.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5849.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	1078.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7540.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2062.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	5	2037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	2042.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2693.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2618.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	2059.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17623.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3769.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2556.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22580.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4850.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4882.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24689.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5061.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5508.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5900.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5919.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3987.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3974.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32449.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32969.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄｓ算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	A	1975.3	0.0	1975.3	0.24	0.00	0.24	
	B	2485.8	0.0	2485.8	0.30	0.00	0.30	
	C	1004.5	0.0	1004.5	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5465.6	0.0	5465.6	0.66	0.00	0.66	Ai=2.957 Co=0.390
13F	A	3278.2	0.0	3278.2	0.21	0.00	0.21	
	B	3464.6	0.0	3464.6	0.22	0.00	0.22	
	C	1525.5	0.0	1525.5	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8268.3	0.0	8268.3	0.53	0.00	0.53	Ai=2.377 Co=0.390
12F	A	4412.7	0.0	4412.7	0.19	0.00	0.19	
	B	4478.9	0.0	4478.9	0.20	0.00	0.20	
	C	1755.5	0.0	1755.5	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10647.1	0.0	10647.1	0.46	0.00	0.46	Ai=2.084 Co=0.390
11F	A	5108.6	0.0	5108.6	0.17	0.00	0.17	
	B	5046.0	0.0	5046.0	0.17	0.00	0.17	
	C	2619.3	0.0	2619.3	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12773.9	0.0	12773.9	0.42	0.00	0.42	Ai=1.888 Co=0.390
10F	A	5837.0	0.0	5837.0	0.15	0.00	0.15	
	B	5767.6	0.0	5767.6	0.15	0.00	0.15	
	C	3069.6	0.0	3069.6	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14674.3	0.0	14674.3	0.39	0.00	0.39	Ai=1.740 Co=0.390
9F	A	6636.8	0.0	6636.8	0.15	0.00	0.15	
	B	6620.5	0.0	6620.5	0.15	0.00	0.15	
	C	3109.9	0.0	3109.9	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16367.2	0.0	16367.2	0.36	0.00	0.36	Ai=1.621 Co=0.390
8F	A	7661.9	0.0	7661.9	0.14	0.00	0.14	
	B	7719.0	0.0	7719.0	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	C	2514.9	0.0	2514.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17895.8	0.0	17895.8	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.517 Co＝0.390
7F	A	8070.0	0.0	8070.0	0.13	0.00	0.13	
	B	8036.3	0.0	8036.3	0.13	0.00	0.13	
	C	3143.6	0.0	3143.6	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19249.9	0.0	19249.9	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.426 Co＝0.390
6F	A	8581.2	0.0	8581.2	0.13	0.00	0.13	
	B	8614.3	0.0	8614.3	0.13	0.00	0.13	
	C	3232.9	0.0	3232.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20428.3	0.0	20428.3	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.343 Co＝0.390
5F	A	8855.3	0.0	8855.3	0.12	0.00	0.12	
	B	8844.6	0.0	8844.6	0.12	0.00	0.12	
	C	3737.9	0.0	3737.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21437.8	0.0	21437.8	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.268 Co＝0.390
4F	A	9368.0	0.0	9368.0	0.11	0.00	0.11	
	B	9457.9	0.0	9457.9	0.11	0.00	0.11	
	C	3466.0	0.0	3466.0	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22292.0	0.0	22292.0	0.27	0.00	0.27	Ai＝1.196 Co＝0.390
3F	A	9410.8	0.0	9410.8	0.10	0.00	0.10	
	B	9336.9	0.0	9336.9	0.10	0.00	0.10	
	C	4240.1	0.0	4240.1	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22987.8	0.0	22987.8	0.25	0.00	0.25	Ai＝1.128 Co＝0.390
2F	A	9742.5	0.0	9742.5	0.10	0.00	0.10	
	B	10013.5	0.0	10013.5	0.10	0.00	0.10	
	C	3764.0	0.0	3764.0	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23520.0	0.0	23520.0	0.24	0.00	0.24	Ai＝1.063 Co＝0.390
1F	A	9158.3	0.0	9158.3	0.09	0.00	0.09	
	B	8669.2	0.0	8669.2	0.08	0.00	0.08	
	C	6069.3	0.0	6069.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23896.9	0.0	23896.9	0.22	0.00	0.22	Ai＝1.000 Co＝0.390

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.68 Rt＝0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	A	1971.9	0.0	1971.9	0.24	0.00	0.24	
	B	2495.4	0.0	2495.4	0.30	0.00	0.30	
	C	998.5	0.0	998.5	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5465.7	0.0	5465.7	0.66	0.00	0.66	Ai＝2.957 Co＝0.390
13F	A	3267.4	0.0	3267.4	0.21	0.00	0.21	
	B	3478.1	0.0	3478.1	0.22	0.00	0.22	
	C	1523.0	0.0	1523.0	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8268.5	0.0	8268.5	0.53	0.00	0.53	Ai＝2.377 Co＝0.390
12F	A	4401.2	0.0	4401.2	0.19	0.00	0.19	
	B	4484.8	0.0	4484.8	0.20	0.00	0.20	
	C	1761.3	0.0	1761.3	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10647.4	0.0	10647.4	0.46	0.00	0.46	Ai＝2.084 Co＝0.390
11F	A	5094.8	0.0	5094.8	0.17	0.00	0.17	
	B	5053.3	0.0	5053.3	0.17	0.00	0.17	
	C	2626.1	0.0	2626.1	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12774.2	0.0	12774.2	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.888 Co＝0.390
10F	A	5823.1	0.0	5823.1	0.15	0.00	0.15	
	B	5775.4	0.0	5775.4	0.15	0.00	0.15	
	C	3076.2	0.0	3076.2	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14674.6	0.0	14674.6	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.740 Co＝0.390
9F	A	6623.7	0.0	6623.7	0.15	0.00	0.15	
	B	6625.9	0.0	6625.9	0.15	0.00	0.15	
	C	3118.1	0.0	3118.1	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16367.6	0.0	16367.6	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.621 Co＝0.390
8F	A	7642.3	0.0	7642.3	0.14	0.00	0.14	
	B	7724.9	0.0	7724.9	0.15	0.00	0.15	
	C	2529.1	0.0	2529.1	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17896.2	0.0	17896.2	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.517 Co＝0.390
7F	A	8053.7	0.0	8053.7	0.13	0.00	0.13	
	B	8041.6	0.0	8041.6	0.13	0.00	0.13	
	C	3155.0	0.0	3155.0	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19250.3	0.0	19250.3	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.426 Co＝0.390
6F	A	8566.5	0.0	8566.5	0.13	0.00	0.13	
	B	8619.2	0.0	8619.2	0.13	0.00	0.13	
	C	3243.2	0.0	3243.2	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20428.9	0.0	20428.9	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.343 Co＝0.390
5F	A	8845.3	0.0	8845.3	0.12	0.00	0.12	
	B	8846.8	0.0	8846.8	0.12	0.00	0.12	
	C	3746.3	0.0	3746.3	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21438.3	0.0	21438.3	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.268 Co＝0.390
4F	A	9356.5	0.0	9356.5	0.11	0.00	0.11	
	B	9462.9	0.0	9462.9	0.11	0.00	0.11	
	C	3473.2	0.0	3473.2	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22292.5	0.0	22292.5	0.27	0.00	0.27	Ai＝1.196 Co＝0.390
3F	A	9402.6	0.0	9402.6	0.10	0.00	0.10	
	B	9339.3	0.0	9339.3	0.10	0.00	0.10	
	C	4246.5	0.0	4246.5	0.05	0.00	0.05	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22988.4	0.0	22988.4	0.25	0.00	0.25	Ai＝1.128 Co＝0.390
2F	A	9741.9	0.0	9741.9	0.10	0.00	0.10	
	B	10011.3	0.0	10011.3	0.10	0.00	0.10	
	C	3767.4	0.0	3767.4	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23520.6	0.0	23520.6	0.24	0.00	0.24	Ai＝1.063 Co＝0.390
1F	A	9142.0	0.0	9142.0	0.09	0.00	0.09	
	B	8671.3	0.0	8671.3	0.08	0.00	0.08	
	C	6084.2	0.0	6084.2	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23897.5	0.0	23897.5	0.22	0.00	0.22	Ai＝1.000 Co＝0.390

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.68 Rt＝0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	1	1134.7	0.0	1134.7	0.14	0.00	0.14	
	2	1374.8	0.0	1374.8	0.17	0.00	0.17	
	3	1298.1	0.0	1298.1	0.16	0.00	0.16	
	4	1308.3	0.0	1308.3	0.16	0.00	0.16	
	5	1382.5	0.0	1382.5	0.17	0.00	0.17	
	6	1123.1	0.0	1123.1	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7621.4	0.0	7621.4	0.92	0.00	0.92	Ai＝2.957 Co＝0.543
13F	1	1586.0	0.0	1586.0	0.10	0.00	0.10	
	2	2123.1	0.0	2123.1	0.14	0.00	0.14	
	3	2073.8	0.0	2073.8	0.13	0.00	0.13	
	4	2065.3	0.0	2065.3	0.13	0.00	0.13	
	5	2103.1	0.0	2103.1	0.13	0.00	0.13	
	6	1578.3	0.0	1578.3	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11529.6	0.0	11529.6	0.74	0.00	0.74	Ai＝2.377 Co＝0.543
12F	1	1954.8	0.0	1954.8	0.09	0.00	0.09	
	2	2766.7	0.0	2766.7	0.12	0.00	0.12	
	3	2723.3	0.0	2723.3	0.12	0.00	0.12	
	4	2713.2	0.0	2713.2	0.12	0.00	0.12	
	5	2744.8	0.0	2744.8	0.12	0.00	0.12	
	6	1944.0	0.0	1944.0	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14846.7	0.0	14846.7	0.65	0.00	0.65	Ai＝2.084 Co＝0.543
11F	1	1997.8	0.0	1997.8	0.07	0.00	0.07	
	2	3464.3	0.0	3464.3	0.11	0.00	0.11	
	3	3468.6	0.0	3468.6	0.11	0.00	0.11	
	4	3453.5	0.0	3453.5	0.11	0.00	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	5	3441.6	0.0	3441.6	0.11	0.00	0.11	
	6	1986.7	0.0	1986.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17812.4	0.0	17812.4	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.888 Co＝0.543
10F	1	2588.5	0.0	2588.5	0.07	0.00	0.07	
	2	3829.0	0.0	3829.0	0.10	0.00	0.10	
	3	3835.4	0.0	3835.4	0.10	0.00	0.10	
	4	3818.2	0.0	3818.2	0.10	0.00	0.10	
	5	3806.7	0.0	3806.7	0.10	0.00	0.10	
	6	2584.4	0.0	2584.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20462.3	0.0	20462.3	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.740 Co＝0.543
9F	1	2963.1	0.0	2963.1	0.07	0.00	0.07	
	2	4231.7	0.0	4231.7	0.09	0.00	0.09	
	3	4236.8	0.0	4236.8	0.09	0.00	0.09	
	4	4220.2	0.0	4220.2	0.09	0.00	0.09	
	5	4212.1	0.0	4212.1	0.09	0.00	0.09	
	6	2959.2	0.0	2959.2	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22823.1	0.0	22823.1	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.621 Co＝0.543
8F	1	2711.2	0.0	2711.2	0.05	0.00	0.05	
	2	4883.8	0.0	4883.8	0.09	0.00	0.09	
	3	4904.4	0.0	4904.4	0.09	0.00	0.09	
	4	4872.6	0.0	4872.6	0.09	0.00	0.09	
	5	4853.3	0.0	4853.3	0.09	0.00	0.09	
	6	2729.2	0.0	2729.2	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24954.5	0.0	24954.5	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.517 Co＝0.543
7F	1	3255.0	0.0	3255.0	0.05	0.00	0.05	
	2	5086.1	0.0	5086.1	0.08	0.00	0.08	
	3	5105.6	0.0	5105.6	0.08	0.00	0.08	
	4	5079.7	0.0	5079.7	0.08	0.00	0.08	
	5	5055.6	0.0	5055.6	0.08	0.00	0.08	
	6	3260.7	0.0	3260.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26842.7	0.0	26842.7	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.426 Co＝0.543
6F	1	3497.3	0.0	3497.3	0.05	0.00	0.05	
	2	5374.8	0.0	5374.8	0.08	0.00	0.08	
	3	5390.2	0.0	5390.2	0.08	0.00	0.08	
	4	5369.5	0.0	5369.5	0.08	0.00	0.08	
	5	5348.7	0.0	5348.7	0.08	0.00	0.08	
	6	3505.6	0.0	3505.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28486.0	0.0	28486.0	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.343 Co＝0.543
5F	1	3944.4	0.0	3944.4	0.05	0.00	0.05	
	2	5523.6	0.0	5523.6	0.07	0.00	0.07	
	3	5480.7	0.0	5480.7	0.07	0.00	0.07	
	4	5474.9	0.0	5474.9	0.07	0.00	0.07	
	5	5541.5	0.0	5541.5	0.07	0.00	0.07	
	6	3928.6	0.0	3928.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	合計	29893.7	0.0	29893.7	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.268 Co＝0.543
4F	1	3550.5	0.0	3550.5	0.04	0.00	0.04	
	2	5983.6	0.0	5983.6	0.07	0.00	0.07	
	3	6020.2	0.0	6020.2	0.07	0.00	0.07	
	4	5998.5	0.0	5998.5	0.07	0.00	0.07	
	5	5954.9	0.0	5954.9	0.07	0.00	0.07	
	6	3577.1	0.0	3577.1	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31084.7	0.0	31084.7	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.196 Co＝0.543
3F	1	4105.7	0.0	4105.7	0.04	0.00	0.04	
	2	5978.6	0.0	5978.6	0.07	0.00	0.07	
	3	5939.9	0.0	5939.9	0.06	0.00	0.06	
	4	5943.2	0.0	5943.2	0.06	0.00	0.06	
	5	5986.1	0.0	5986.1	0.07	0.00	0.07	
	6	4101.5	0.0	4101.5	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32055.1	0.0	32055.1	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.128 Co＝0.543
2F	1	4055.7	0.0	4055.7	0.04	0.00	0.04	
	2	6168.1	0.0	6168.1	0.06	0.00	0.06	
	3	6177.8	0.0	6177.8	0.06	0.00	0.06	
	4	6163.7	0.0	6163.7	0.06	0.00	0.06	
	5	6181.0	0.0	6181.0	0.06	0.00	0.06	
	6	4051.0	0.0	4051.0	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32797.2	0.0	32797.2	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.063 Co＝0.543
1F	1	4926.7	0.0	4926.7	0.05	0.00	0.05	
	2	5871.7	0.0	5871.7	0.05	0.00	0.05	
	3	5849.5	0.0	5849.5	0.05	0.00	0.05	
	4	5862.4	0.0	5862.4	0.05	0.00	0.05	
	5	5879.9	0.0	5879.9	0.05	0.00	0.05	
	6	4932.7	0.0	4932.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33322.8	0.0	33322.8	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.543

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.68 Rt＝0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	1	1078.7	0.0	1078.7	0.13	0.00	0.13	
	2	1381.0	0.0	1381.0	0.17	0.00	0.17	
	3	1321.2	0.0	1321.2	0.16	0.00	0.16	
	4	1316.6	0.0	1316.6	0.16	0.00	0.16	
	5	1373.7	0.0	1373.7	0.17	0.00	0.17	
	6	1069.4	0.0	1069.4	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7540.5	0.0	7540.5	0.91	0.00	0.91	Ai＝2.957 Co＝0.537
13F	1	1643.3	0.0	1643.3	0.11	0.00	0.11	
	2	2062.9	0.0	2062.9	0.13	0.00	0.13	
	3	2022.8	0.0	2022.8	0.13	0.00	0.13	
	4	2006.1	0.0	2006.1	0.13	0.00	0.13	
	5	2037.8	0.0	2037.8	0.13	0.00	0.13	
	6	1634.4	0.0	1634.4	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11407.2	0.0	11407.2	0.73	0.00	0.73	Ai＝2.377 Co＝0.537

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	1	2042.7	0.0	2042.7	0.09	0.00	0.09	
	2	2693.4	0.0	2693.4	0.12	0.00	0.12	
	3	2652.9	0.0	2652.9	0.12	0.00	0.12	
	4	2618.9	0.0	2618.9	0.11	0.00	0.11	
	5	2645.8	0.0	2645.8	0.12	0.00	0.12	
	6	2035.4	0.0	2035.4	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14689.1	0.0	14689.1	0.64	0.00	0.64	Ai＝2.084 Co＝0.537
11F	1	2059.1	0.0	2059.1	0.07	0.00	0.07	
	2	3404.8	0.0	3404.8	0.11	0.00	0.11	
	3	3377.4	0.0	3377.4	0.11	0.00	0.11	
	4	3361.7	0.0	3361.7	0.11	0.00	0.11	
	5	3373.0	0.0	3373.0	0.11	0.00	0.11	
	6	2047.4	0.0	2047.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17623.3	0.0	17623.3	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.888 Co＝0.537
10F	1	2573.6	0.0	2573.6	0.07	0.00	0.07	
	2	3769.3	0.0	3769.3	0.10	0.00	0.10	
	3	3771.4	0.0	3771.4	0.10	0.00	0.10	
	4	3788.8	0.0	3788.8	0.10	0.00	0.10	
	5	3785.1	0.0	3785.1	0.10	0.00	0.10	
	6	2556.9	0.0	2556.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20245.2	0.0	20245.2	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.740 Co＝0.537
9F	1	2931.6	0.0	2931.6	0.06	0.00	0.06	
	2	4184.9	0.0	4184.9	0.09	0.00	0.09	
	3	4167.1	0.0	4167.1	0.09	0.00	0.09	
	4	4181.7	0.0	4181.7	0.09	0.00	0.09	
	5	4196.0	0.0	4196.0	0.09	0.00	0.09	
	6	2919.5	0.0	2919.5	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22580.8	0.0	22580.8	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.621 Co＝0.537
8F	1	2613.3	0.0	2613.3	0.05	0.00	0.05	
	2	4851.1	0.0	4851.1	0.09	0.00	0.09	
	3	4850.4	0.0	4850.4	0.09	0.00	0.09	
	4	4879.3	0.0	4879.3	0.09	0.00	0.09	
	5	4882.3	0.0	4882.3	0.09	0.00	0.09	
	6	2613.4	0.0	2613.4	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24689.7	0.0	24689.7	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.517 Co＝0.537
7F	1	3181.1	0.0	3181.1	0.05	0.00	0.05	
	2	5037.8	0.0	5037.8	0.08	0.00	0.08	
	3	5041.0	0.0	5041.0	0.08	0.00	0.08	
	4	5065.7	0.0	5065.7	0.08	0.00	0.08	
	5	5061.0	0.0	5061.0	0.08	0.00	0.08	
	6	3171.2	0.0	3171.2	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26557.8	0.0	26557.8	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.426 Co＝0.537
6F	1	3442.3	0.0	3442.3	0.05	0.00	0.05	
	2	5315.3	0.0	5315.3	0.08	0.00	0.08	
	3	5318.1	0.0	5318.1	0.08	0.00	0.08	
	4	5337.4	0.0	5337.4	0.08	0.00	0.08	
	5	5334.6	0.0	5334.6	0.08	0.00	0.08	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	6	3435.9	0.0	3435.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28183.6	0.0	28183.6	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.343 Co＝0.537
5F	1	3824.7	0.0	3824.7	0.05	0.00	0.05	
	2	5508.3	0.0	5508.3	0.07	0.00	0.07	
	3	5446.8	0.0	5446.8	0.07	0.00	0.07	
	4	5464.9	0.0	5464.9	0.07	0.00	0.07	
	5	5522.3	0.0	5522.3	0.07	0.00	0.07	
	6	3809.5	0.0	3809.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29576.4	0.0	29576.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.268 Co＝0.537
4F	1	3536.2	0.0	3536.2	0.04	0.00	0.04	
	2	5900.9	0.0	5900.9	0.07	0.00	0.07	
	3	5919.8	0.0	5919.8	0.07	0.00	0.07	
	4	5936.0	0.0	5936.0	0.07	0.00	0.07	
	5	5919.7	0.0	5919.7	0.07	0.00	0.07	
	6	3542.2	0.0	3542.2	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30754.8	0.0	30754.8	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.196 Co＝0.537
3F	1	3981.4	0.0	3981.4	0.04	0.00	0.04	
	2	5945.8	0.0	5945.8	0.06	0.00	0.06	
	3	5921.8	0.0	5921.8	0.06	0.00	0.06	
	4	5933.7	0.0	5933.7	0.06	0.00	0.06	
	5	5955.6	0.0	5955.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3976.5	0.0	3976.5	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31714.9	0.0	31714.9	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.128 Co＝0.537
2F	1	3987.3	0.0	3987.3	0.04	0.00	0.04	
	2	6149.3	0.0	6149.3	0.06	0.00	0.06	
	3	6082.1	0.0	6082.1	0.06	0.00	0.06	
	4	6095.0	0.0	6095.0	0.06	0.00	0.06	
	5	6160.7	0.0	6160.7	0.06	0.00	0.06	
	6	3974.8	0.0	3974.8	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32449.1	0.0	32449.1	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.063 Co＝0.537
1F	1	5100.2	0.0	5100.2	0.05	0.00	0.05	
	2	5762.5	0.0	5762.5	0.05	0.00	0.05	
	3	5643.5	0.0	5643.5	0.05	0.00	0.05	
	4	5623.4	0.0	5623.4	0.05	0.00	0.05	
	5	5738.7	0.0	5738.7	0.05	0.00	0.05	
	6	5100.7	0.0	5100.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32969.1	0.0	32969.1	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.537

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.68 Rt＝0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	1902.4	0.0	1902.4	0.23	0.00	0.23
	B	2385.6	0.0	2385.6	0.29	0.00	0.29
	C	919.5	0.0	919.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5207.5	0.0	5207.5	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.957 Co＝0.371
13F	A	3050.1	0.0	3050.1	0.20	0.00	0.20	
	B	3516.0	0.0	3516.0	0.23	0.00	0.23	
	C	1311.8	0.0	1311.8	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7877.9	0.0	7877.9	0.50	0.00	0.50	Ai＝2.377 Co＝0.371
12F	A	3999.2	0.0	3999.2	0.17	0.00	0.17	
	B	4436.0	0.0	4436.0	0.19	0.00	0.19	
	C	1709.2	0.0	1709.2	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10144.4	0.0	10144.4	0.44	0.00	0.44	Ai＝2.084 Co＝0.371
11F	A	4733.7	0.0	4733.7	0.16	0.00	0.16	
	B	4764.2	0.0	4764.2	0.16	0.00	0.16	
	C	2672.9	0.0	2672.9	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12170.8	0.0	12170.8	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.888 Co＝0.371
10F	A	5579.6	0.0	5579.6	0.15	0.00	0.15	
	B	5530.5	0.0	5530.5	0.15	0.00	0.15	
	C	2871.3	0.0	2871.3	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13981.4	0.0	13981.4	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.740 Co＝0.371
9F	A	6326.1	0.0	6326.1	0.14	0.00	0.14	
	B	6310.3	0.0	6310.3	0.14	0.00	0.14	
	C	2958.1	0.0	2958.1	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15594.5	0.0	15594.5	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.621 Co＝0.371
8F	A	7328.4	0.0	7328.4	0.14	0.00	0.14	
	B	7391.4	0.0	7391.4	0.14	0.00	0.14	
	C	2331.1	0.0	2331.1	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17050.8	0.0	17050.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.517 Co＝0.371

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	A	7709.4	0.0	7709.4	0.13	0.00	0.13	
	B	7674.3	0.0	7674.3	0.13	0.00	0.13	
	C	2957.3	0.0	2957.3	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18341.0	0.0	18341.0	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.426 Co＝0.371
6F	A	8198.6	0.0	8198.6	0.12	0.00	0.12	
	B	8250.4	0.0	8250.4	0.12	0.00	0.12	
	C	3014.9	0.0	3014.9	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19463.8	0.0	19463.8	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.343 Co＝0.371
5F	A	8424.6	0.0	8424.6	0.11	0.00	0.11	
	B	8415.6	0.0	8415.6	0.11	0.00	0.11	
	C	3585.4	0.0	3585.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20425.6	0.0	20425.6	0.27	0.00	0.27	Ai＝1.268 Co＝0.371
4F	A	8853.1	0.0	8853.1	0.11	0.00	0.11	
	B	8870.4	0.0	8870.4	0.11	0.00	0.11	
	C	3516.0	0.0	3516.0	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21239.5	0.0	21239.5	0.25	0.00	0.25	Ai＝1.196 Co＝0.371
3F	A	8987.8	0.0	8987.8	0.10	0.00	0.10	
	B	8956.7	0.0	8956.7	0.10	0.00	0.10	
	C	3957.9	0.0	3957.9	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21902.5	0.0	21902.5	0.24	0.00	0.24	Ai＝1.128 Co＝0.371
2F	A	9212.4	0.0	9212.4	0.09	0.00	0.09	
	B	9489.4	0.0	9489.4	0.10	0.00	0.10	
	C	3707.7	0.0	3707.7	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22409.6	0.0	22409.6	0.23	0.00	0.23	Ai＝1.063 Co＝0.371
1F	A	9035.0	0.0	9035.0	0.08	0.00	0.08	
	B	8917.2	0.0	8917.2	0.08	0.00	0.08	
	C	4816.4	0.0	4816.4	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22768.6	0.0	22768.6	0.21	0.00	0.21	Ai＝1.000 Co＝0.371

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.68 Rt＝0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	A	1900.2	0.0	1900.2	0.23	0.00	0.23	
	B	2389.5	0.0	2389.5	0.29	0.00	0.29	
	C	918.0	0.0	918.0	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5207.7	0.0	5207.7	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.957 Co＝0.371
13F	A	3042.1	0.0	3042.1	0.19	0.00	0.19	
	B	3534.0	0.0	3534.0	0.23	0.00	0.23	
	C	1302.0	0.0	1302.0	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7878.1	0.0	7878.1	0.50	0.00	0.50	Ai＝2.377 Co＝0.371
12F	A	3991.5	0.0	3991.5	0.17	0.00	0.17	
	B	4455.3	0.0	4455.3	0.19	0.00	0.19	
	C	1697.9	0.0	1697.9	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10144.7	0.0	10144.7	0.44	0.00	0.44	Ai＝2.084 Co＝0.371
11F	A	4724.4	0.0	4724.4	0.16	0.00	0.16	
	B	4774.1	0.0	4774.1	0.16	0.00	0.16	
	C	2672.7	0.0	2672.7	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12171.1	0.0	12171.1	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.888 Co＝0.371
10F	A	5565.9	0.0	5565.9	0.15	0.00	0.15	
	B	5536.5	0.0	5536.5	0.15	0.00	0.15	
	C	2879.5	0.0	2879.5	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13981.9	0.0	13981.9	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.740 Co＝0.371
9F	A	6313.2	0.0	6313.2	0.14	0.00	0.14	
	B	6316.7	0.0	6316.7	0.14	0.00	0.14	
	C	2965.0	0.0	2965.0	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15594.9	0.0	15594.9	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.621 Co＝0.371
8F	A	7308.9	0.0	7308.9	0.14	0.00	0.14	
	B	7396.9	0.0	7396.9	0.14	0.00	0.14	
	C	2345.6	0.0	2345.6	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17051.4	0.0	17051.4	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.517 Co＝0.371
7F	A	7693.0	0.0	7693.0	0.13	0.00	0.13	
	B	7679.9	0.0	7679.9	0.13	0.00	0.13	
	C	2968.6	0.0	2968.6	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18341.6	0.0	18341.6	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.426 Co＝0.371
6F	A	8184.1	0.0	8184.1	0.12	0.00	0.12	
	B	8255.1	0.0	8255.1	0.12	0.00	0.12	
	C	3025.3	0.0	3025.3	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19464.4	0.0	19464.4	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.343 Co＝0.371
5F	A	8414.1	0.0	8414.1	0.11	0.00	0.11	
	B	8418.8	0.0	8418.8	0.11	0.00	0.11	
	C	3593.4	0.0	3593.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20426.3	0.0	20426.3	0.27	0.00	0.27	Ai＝1.268 Co＝0.371
4F	A	8842.1	0.0	8842.1	0.11	0.00	0.11	
	B	8874.1	0.0	8874.1	0.11	0.00	0.11	
	C	3523.9	0.0	3523.9	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21240.1	0.0	21240.1	0.25	0.00	0.25	Ai＝1.196 Co＝0.371
3F	A	8980.2	0.0	8980.2	0.10	0.00	0.10	
	B	8959.6	0.0	8959.6	0.10	0.00	0.10	
	C	3963.4	0.0	3963.4	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21903.1	0.0	21903.1	0.24	0.00	0.24	Ai＝1.128 Co＝0.371
2F	A	9208.6	0.0	9208.6	0.09	0.00	0.09	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	B	9489.6	0.0	9489.6	0.10	0.00	0.10	
	C	3712.0	0.0	3712.0	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22410.2	0.0	22410.2	0.23	0.00	0.23	Ai＝1.063 Co＝0.371
1F	A	9031.2	0.0	9031.2	0.08	0.00	0.08	
	B	8921.6	0.0	8921.6	0.08	0.00	0.08	
	C	4816.3	0.0	4816.3	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22769.1	0.0	22769.1	0.21	0.00	0.21	Ai＝1.000 Co＝0.371

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.68 Rt＝0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	1	1071.6	0.0	1071.6	0.13	0.00	0.13	
	2	1324.0	0.0	1324.0	0.16	0.00	0.16	
	3	1261.9	0.0	1261.9	0.15	0.00	0.15	
	4	1270.6	0.0	1270.6	0.15	0.00	0.15	
	5	1331.2	0.0	1331.2	0.16	0.00	0.16	
	6	1064.7	0.0	1064.7	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7324.0	0.0	7324.0	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.957 Co＝0.522
13F	1	1531.6	0.0	1531.6	0.10	0.00	0.10	
	2	2029.7	0.0	2029.7	0.13	0.00	0.13	
	3	1993.8	0.0	1993.8	0.13	0.00	0.13	
	4	1986.5	0.0	1986.5	0.13	0.00	0.13	
	5	2012.9	0.0	2012.9	0.13	0.00	0.13	
	6	1525.3	0.0	1525.3	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11079.7	0.0	11079.7	0.71	0.00	0.71	Ai＝2.377 Co＝0.522
12F	1	1910.4	0.0	1910.4	0.08	0.00	0.08	
	2	2645.0	0.0	2645.0	0.12	0.00	0.12	
	3	2601.7	0.0	2601.7	0.11	0.00	0.11	
	4	2588.6	0.0	2588.6	0.11	0.00	0.11	
	5	2618.8	0.0	2618.8	0.11	0.00	0.11	
	6	1902.7	0.0	1902.7	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14267.3	0.0	14267.3	0.62	0.00	0.62	Ai＝2.084 Co＝0.522
11F	1	2044.0	0.0	2044.0	0.07	0.00	0.07	
	2	3295.5	0.0	3295.5	0.11	0.00	0.11	
	3	3244.8	0.0	3244.8	0.11	0.00	0.11	
	4	3232.1	0.0	3232.1	0.11	0.00	0.11	
	5	3266.3	0.0	3266.3	0.11	0.00	0.11	
	6	2034.5	0.0	2034.5	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17117.2	0.0	17117.2	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.888 Co＝0.522
10F	1	2481.8	0.0	2481.8	0.07	0.00	0.07	
	2	3687.3	0.0	3687.3	0.10	0.00	0.10	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	3	3688.2	0.0	3688.2	0.10	0.00	0.10	
	4	3673.7	0.0	3673.7	0.10	0.00	0.10	
	5	3663.9	0.0	3663.9	0.10	0.00	0.10	
	6	2468.9	0.0	2468.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19663.8	0.0	19663.8	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.740 Co＝0.522
9F	1	2829.6	0.0	2829.6	0.06	0.00	0.06	
	2	4085.1	0.0	4085.1	0.09	0.00	0.09	
	3	4083.9	0.0	4083.9	0.09	0.00	0.09	
	4	4064.0	0.0	4064.0	0.09	0.00	0.09	
	5	4056.6	0.0	4056.6	0.09	0.00	0.09	
	6	2813.3	0.0	2813.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21932.4	0.0	21932.4	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.621 Co＝0.522
8F	1	2484.4	0.0	2484.4	0.05	0.00	0.05	
	2	4763.5	0.0	4763.5	0.09	0.00	0.09	
	3	4781.5	0.0	4781.5	0.09	0.00	0.09	
	4	4746.7	0.0	4746.7	0.09	0.00	0.09	
	5	4723.1	0.0	4723.1	0.09	0.00	0.09	
	6	2481.5	0.0	2481.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23980.7	0.0	23980.7	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.517 Co＝0.522
7F	1	3121.0	0.0	3121.0	0.05	0.00	0.05	
	2	4898.5	0.0	4898.5	0.08	0.00	0.08	
	3	4912.4	0.0	4912.4	0.08	0.00	0.08	
	4	4884.7	0.0	4884.7	0.08	0.00	0.08	
	5	4861.0	0.0	4861.0	0.08	0.00	0.08	
	6	3117.5	0.0	3117.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25795.2	0.0	25795.2	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.426 Co＝0.522
6F	1	3260.2	0.0	3260.2	0.05	0.00	0.05	
	2	5211.9	0.0	5211.9	0.08	0.00	0.08	
	3	5237.1	0.0	5237.1	0.08	0.00	0.08	
	4	5212.2	0.0	5212.2	0.08	0.00	0.08	
	5	5185.7	0.0	5185.7	0.08	0.00	0.08	
	6	3267.4	0.0	3267.4	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27374.4	0.0	27374.4	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.343 Co＝0.522
5F	1	3727.3	0.0	3727.3	0.05	0.00	0.05	
	2	5341.7	0.0	5341.7	0.07	0.00	0.07	
	3	5299.4	0.0	5299.4	0.07	0.00	0.07	
	4	5295.0	0.0	5295.0	0.07	0.00	0.07	
	5	5350.8	0.0	5350.8	0.07	0.00	0.07	
	6	3712.8	0.0	3712.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28727.1	0.0	28727.1	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.268 Co＝0.522
4F	1	3365.7	0.0	3365.7	0.04	0.00	0.04	
	2	5773.8	0.0	5773.8	0.07	0.00	0.07	
	3	5811.7	0.0	5811.7	0.07	0.00	0.07	
	4	5788.1	0.0	5788.1	0.07	0.00	0.07	
	5	5746.2	0.0	5746.2	0.07	0.00	0.07	
	6	3386.1	0.0	3386.1	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29871.7	0.0	29871.7	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.196 Co＝0.522
3F	1	3880.0	0.0	3880.0	0.04	0.00	0.04	
	2	5775.2	0.0	5775.2	0.06	0.00	0.06	
	3	5749.0	0.0	5749.0	0.06	0.00	0.06	
	4	5750.2	0.0	5750.2	0.06	0.00	0.06	
	5	5775.6	0.0	5775.6	0.06	0.00	0.06	
	6	3874.1	0.0	3874.1	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30804.0	0.0	30804.0	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.128 Co＝0.522
2F	1	3752.4	0.0	3752.4	0.04	0.00	0.04	
	2	6022.3	0.0	6022.3	0.06	0.00	0.06	
	3	6005.1	0.0	6005.1	0.06	0.00	0.06	
	4	5994.4	0.0	5994.4	0.06	0.00	0.06	
	5	6018.2	0.0	6018.2	0.06	0.00	0.06	
	6	3724.8	0.0	3724.8	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31517.3	0.0	31517.3	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.063 Co＝0.522
1F	1	4731.9	0.0	4731.9	0.04	0.00	0.04	
	2	5648.1	0.0	5648.1	0.05	0.00	0.05	
	3	5637.7	0.0	5637.7	0.05	0.00	0.05	
	4	5640.6	0.0	5640.6	0.05	0.00	0.05	
	5	5649.8	0.0	5649.8	0.05	0.00	0.05	
	6	4714.2	0.0	4714.2	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32022.4	0.0	32022.4	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.522

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.68 Rt＝0.57 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	1	1025.8	0.0	1025.8	0.12	0.00	0.12	
	2	1338.1	0.0	1338.1	0.16	0.00	0.16	
	3	1301.6	0.0	1301.6	0.16	0.00	0.16	
	4	1297.5	0.0	1297.5	0.16	0.00	0.16	
	5	1333.4	0.0	1333.4	0.16	0.00	0.16	
	6	1021.8	0.0	1021.8	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7318.2	0.0	7318.2	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.957 Co＝0.522
13F	1	1561.3	0.0	1561.3	0.10	0.00	0.10	
	2	2008.1	0.0	2008.1	0.13	0.00	0.13	
	3	1990.7	0.0	1990.7	0.13	0.00	0.13	
	4	1973.3	0.0	1973.3	0.13	0.00	0.13	
	5	1984.2	0.0	1984.2	0.13	0.00	0.13	
	6	1553.2	0.0	1553.2	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11070.9	0.0	11070.9	0.71	0.00	0.71	Ai＝2.377 Co＝0.522
12F	1	1992.5	0.0	1992.5	0.09	0.00	0.09	
	2	2599.1	0.0	2599.1	0.11	0.00	0.11	
	3	2574.8	0.0	2574.8	0.11	0.00	0.11	
	4	2546.7	0.0	2546.7	0.11	0.00	0.11	
	5	2560.1	0.0	2560.1	0.11	0.00	0.11	
	6	1982.8	0.0	1982.8	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14256.0	0.0	14256.0	0.62	0.00	0.62	Ai＝2.084 Co＝0.522
11F	1	2120.1	0.0	2120.1	0.07	0.00	0.07	
	2	3248.1	0.0	3248.1	0.11	0.00	0.11	
	3	3219.7	0.0	3219.7	0.11	0.00	0.11	
	4	3194.3	0.0	3194.3	0.11	0.00	0.11	
	5	3209.4	0.0	3209.4	0.11	0.00	0.11	
	6	2112.0	0.0	2112.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17103.7	0.0	17103.7	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.888 Co＝0.522
10F	1	2473.9	0.0	2473.9	0.07	0.00	0.07	
	2	3684.0	0.0	3684.0	0.10	0.00	0.10	
	3	3674.6	0.0	3674.6	0.10	0.00	0.10	
	4	3681.5	0.0	3681.5	0.10	0.00	0.10	
	5	3678.2	0.0	3678.2	0.10	0.00	0.10	
	6	2456.0	0.0	2456.0	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19648.2	0.0	19648.2	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.740 Co＝0.522
9F	1	2811.3	0.0	2811.3	0.06	0.00	0.06	
	2	4081.4	0.0	4081.4	0.09	0.00	0.09	
	3	4066.2	0.0	4066.2	0.09	0.00	0.09	
	4	4082.9	0.0	4082.9	0.09	0.00	0.09	
	5	4088.6	0.0	4088.6	0.09	0.00	0.09	
	6	2784.6	0.0	2784.6	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21915.0	0.0	21915.0	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.621 Co＝0.522
8F	1	2567.1	0.0	2567.1	0.05	0.00	0.05	
	2	4704.3	0.0	4704.3	0.09	0.00	0.09	
	3	4698.7	0.0	4698.7	0.09	0.00	0.09	
	4	4724.0	0.0	4724.0	0.09	0.00	0.09	
	5	4719.8	0.0	4719.8	0.09	0.00	0.09	
	6	2547.8	0.0	2547.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23961.7	0.0	23961.7	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.517 Co＝0.522
7F	1	3074.7	0.0	3074.7	0.05	0.00	0.05	
	2	4903.4	0.0	4903.4	0.08	0.00	0.08	
	3	4900.4	0.0	4900.4	0.08	0.00	0.08	
	4	4920.8	0.0	4920.8	0.08	0.00	0.08	
	5	4919.6	0.0	4919.6	0.08	0.00	0.08	
	6	3055.9	0.0	3055.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25774.7	0.0	25774.7	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.426 Co＝0.522
6F	1	3275.5	0.0	3275.5	0.05	0.00	0.05	
	2	5195.9	0.0	5195.9	0.08	0.00	0.08	
	3	5189.1	0.0	5189.1	0.08	0.00	0.08	
	4	5209.0	0.0	5209.0	0.08	0.00	0.08	
	5	5215.1	0.0	5215.1	0.08	0.00	0.08	
	6	3268.1	0.0	3268.1	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27352.7	0.0	27352.7	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.343 Co＝0.522
5F	1	3661.4	0.0	3661.4	0.05	0.00	0.05	
	2	5360.9	0.0	5360.9	0.07	0.00	0.07	
	3	5321.8	0.0	5321.8	0.07	0.00	0.07	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	4	5340.3	0.0	5340.3	0.07	0.00	0.07	
	5	5374.6	0.0	5374.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3645.3	0.0	3645.3	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28704.3	0.0	28704.3	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.268 Co＝0.522
4F	1	3374.8	0.0	3374.8	0.04	0.00	0.04	
	2	5758.7	0.0	5758.7	0.07	0.00	0.07	
	3	5772.9	0.0	5772.9	0.07	0.00	0.07	
	4	5788.6	0.0	5788.6	0.07	0.00	0.07	
	5	5775.3	0.0	5775.3	0.07	0.00	0.07	
	6	3377.7	0.0	3377.7	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29848.0	0.0	29848.0	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.196 Co＝0.522
3F	1	3841.9	0.0	3841.9	0.04	0.00	0.04	
	2	5782.6	0.0	5782.6	0.06	0.00	0.06	
	3	5759.6	0.0	5759.6	0.06	0.00	0.06	
	4	5770.8	0.0	5770.8	0.06	0.00	0.06	
	5	5790.9	0.0	5790.9	0.06	0.00	0.06	
	6	3833.9	0.0	3833.9	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30779.7	0.0	30779.7	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.128 Co＝0.522
2F	1	3724.7	0.0	3724.7	0.04	0.00	0.04	
	2	6037.9	0.0	6037.9	0.06	0.00	0.06	
	3	5993.9	0.0	5993.9	0.06	0.00	0.06	
	4	6005.5	0.0	6005.5	0.06	0.00	0.06	
	5	6037.5	0.0	6037.5	0.06	0.00	0.06	
	6	3692.9	0.0	3692.9	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31492.3	0.0	31492.3	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.063 Co＝0.522
1F	1	5066.9	0.0	5066.9	0.05	0.00	0.05	
	2	5528.6	0.0	5528.6	0.05	0.00	0.05	
	3	5425.0	0.0	5425.0	0.05	0.00	0.05	
	4	5408.1	0.0	5408.1	0.05	0.00	0.05	
	5	5513.6	0.0	5513.6	0.05	0.00	0.05	
	6	5054.5	0.0	5054.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31996.7	0.0	31996.7	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.522

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	5465.59	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5465.59		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	8268.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
13F	A+B+C	8268.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	10647.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10647.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	12773.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12773.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	14674.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14674.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	16367.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16367.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17895.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17895.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19249.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19249.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20428.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20428.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	21437.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21437.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	22291.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22291.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22987.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22987.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23520.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23520.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23896.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23896.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	5465.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5465.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	8268.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8268.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	10647.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
12F	A+B+C	10647.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	12774.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12774.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	14674.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14674.63		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	16367.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16367.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17896.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17896.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19250.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19250.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20428.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20428.85		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	21438.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21438.34		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	22292.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22292.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22988.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22988.40		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23520.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23520.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23897.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23897.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	7621.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7621.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	11529.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11529.60		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	14846.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14846.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	17812.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A+B+C	17812.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	20462.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20462.29		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	22823.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22823.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	24954.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24954.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	26842.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26842.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	28486.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28486.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	29893.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29893.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	31084.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31084.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	32055.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32055.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	32797.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32797.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	33322.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	33322.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	7540.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7540.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	11407.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11407.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	14689.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14689.13		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	17623.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17623.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	20245.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
10F	A+B+C	20245.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	22580.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22580.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	24689.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24689.69		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	26557.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26557.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	28183.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28183.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	29576.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29576.39		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	30754.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30754.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	31714.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31714.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	32449.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32449.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	32969.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32969.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.690	8303.1	14031.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3507.9
13F	1.358	15626.5	21226.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5306.6
12F	1.191	22949.8	27333.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6833.4
11F	1.079	30397.2	32793.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8198.4
10F	0.994	37885.3	37672.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9418.1
9F	0.926	45373.4	42018.4	1.000	1.000	1.000	0.25	10504.6
8F	0.867	52990.4	45942.6	1.000	1.000	1.000	0.25	11485.7
7F	0.815	60655.1	49418.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12354.7
6F	0.768	68319.8	52444.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13111.1
5F	0.724	75984.5	55035.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13758.9
4F	0.683	83737.1	57228.7	1.000	1.000	1.000	0.25	14307.2
3F	0.645	91560.4	59015.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14753.8
2F	0.608	99383.6	60381.4	1.000	1.000	1.000	0.25	15095.3
1F	0.571	107360.7	61349.0	1.000	1.000	1.000	0.25	15337.2

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.690	8303.1	14031.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3507.9
13F	1.358	15626.5	21226.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5306.6
12F	1.191	22949.8	27333.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6833.4
11F	1.079	30397.2	32793.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8198.4
10F	0.994	37885.3	37672.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9418.1
9F	0.926	45373.4	42018.4	1.000	1.000	1.000	0.25	10504.6
8F	0.867	52990.4	45942.6	1.000	1.000	1.000	0.25	11485.7
7F	0.815	60655.1	49418.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12354.7
6F	0.768	68319.8	52444.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13111.1
5F	0.724	75984.5	55035.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13758.9
4F	0.683	83737.1	57228.7	1.000	1.000	1.000	0.25	14307.2
3F	0.645	91560.4	59015.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14753.8
2F	0.608	99383.6	60381.4	1.000	1.000	1.000	0.25	15095.3
1F	0.571	107360.7	61349.0	1.000	1.000	1.000	0.25	15337.2

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.690	8303.1	14031.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3507.9
13F	1.358	15626.5	21226.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5306.6
12F	1.191	22949.8	27333.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6833.4
11F	1.079	30397.2	32793.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8198.4
10F	0.994	37885.3	37672.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9418.1
9F	0.926	45373.4	42018.4	1.000	1.000	1.000	0.25	10504.6
8F	0.867	52990.4	45942.6	1.000	1.000	1.000	0.25	11485.7
7F	0.815	60655.1	49418.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12354.7
6F	0.768	68319.8	52444.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13111.1
5F	0.724	75984.5	55035.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13758.9
4F	0.683	83737.1	57228.7	1.000	1.000	1.000	0.25	14307.2
3F	0.645	91560.4	59015.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14753.8
2F	0.608	99383.6	60381.4	1.000	1.000	1.000	0.25	15095.3
1F	0.571	107360.7	61349.0	1.000	1.000	1.000	0.25	15337.2

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.690	8303.1	14031.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3507.9
13F	1.358	15626.5	21226.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5306.6
12F	1.191	22949.8	27333.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6833.4
11F	1.079	30397.2	32793.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8198.4
10F	0.994	37885.3	37672.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9418.1
9F	0.926	45373.4	42018.4	1.000	1.000	1.000	0.25	10504.6
8F	0.867	52990.4	45942.6	1.000	1.000	1.000	0.25	11485.7
7F	0.815	60655.1	49418.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12354.7
6F	0.768	68319.8	52444.3	1.000	1.000	1.000	0.25	13111.1
5F	0.724	75984.5	55035.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13758.9
4F	0.683	83737.1	57228.7	1.000	1.000	1.000	0.25	14307.2
3F	0.645	91560.4	59015.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14753.8
2F	0.608	99383.6	60381.4	1.000	1.000	1.000	0.25	15095.3
1F	0.571	107360.7	61349.0	1.000	1.000	1.000	0.25	15337.2

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3050.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4436.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13981.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2958.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8424.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9489.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22768.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3533.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2672.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13981.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7693.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3025.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8980.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3963.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21903.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	A	9208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3712.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9031.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22769.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	1071.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2029.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2012.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11079.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1910.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	2043.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	2481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3688.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4083.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2813.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4898.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4861.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25795.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	5	5746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3879.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5775.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5775.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3752.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6022.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6018.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	1025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1990.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11070.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	5	2560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1982.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	2120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2811.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4082.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23961.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4903.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4920.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3055.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29847.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3841.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6037.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力 (kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力 (kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力 (kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力 (kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Ｄランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	14031.4	1.000	0.25	3507.9		5207.5	1.48
13F	21226.6	1.000	0.25	5306.6		7877.9	1.48
12F	27333.6	1.000	0.25	6833.4		10144.4	1.48
11F	32793.5	1.000	0.25	8198.4		12170.8	1.48
10F	37672.2	1.000	0.25	9418.1		13981.4	1.48
9F	42018.4	1.000	0.25	10504.6		15594.5	1.48
8F	45942.6	1.000	0.25	11485.7		17050.8	1.48
7F	49418.9	1.000	0.25	12354.7		18341.0	1.48
6F	52444.3	1.000	0.25	13111.1		19463.8	1.48
5F	55035.8	1.000	0.25	13758.9		20425.6	1.48
4F	57228.7	1.000	0.25	14307.2		21239.5	1.48
3F	59015.1	1.000	0.25	14753.8		21902.5	1.48
2F	60381.4	1.000	0.25	15095.3		22409.6	1.48
1F	61349.0	1.000	0.25	15337.2		22768.6	1.48

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	14031.4	1.000	0.25	3507.9		5207.7	1.48
13F	21226.6	1.000	0.25	5306.6		7878.1	1.48
12F	27333.6	1.000	0.25	6833.4		10144.7	1.48
11F	32793.5	1.000	0.25	8198.4		12171.1	1.48
10F	37672.2	1.000	0.25	9418.1		13981.9	1.48
9F	42018.4	1.000	0.25	10504.6		15594.9	1.48
8F	45942.6	1.000	0.25	11485.7		17051.4	1.48
7F	49418.9	1.000	0.25	12354.7		18341.6	1.48
6F	52444.3	1.000	0.25	13111.1		19464.4	1.48
5F	55035.8	1.000	0.25	13758.9		20426.3	1.48
4F	57228.7	1.000	0.25	14307.2		21240.1	1.48
3F	59015.1	1.000	0.25	14753.8		21903.1	1.48
2F	60381.4	1.000	0.25	15095.3		22410.2	1.48
1F	61349.0	1.000	0.25	15337.2		22769.1	1.48

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	14031.4	1.000	0.25	3507.9		7324.0	2.08
13F	21226.6	1.000	0.25	5306.6		11079.7	2.08
12F	27333.6	1.000	0.25	6833.4		14267.3	2.08
11F	32793.5	1.000	0.25	8198.4		17117.2	2.08
10F	37672.2	1.000	0.25	9418.1		19663.8	2.08
9F	42018.4	1.000	0.25	10504.6		21932.4	2.08
8F	45942.6	1.000	0.25	11485.7		23980.7	2.08
7F	49418.9	1.000	0.25	12354.7		25795.2	2.08
6F	52444.3	1.000	0.25	13111.1		27374.4	2.08
5F	55035.8	1.000	0.25	13758.9		28727.1	2.08
4F	57228.7	1.000	0.25	14307.2		29871.7	2.08
3F	59015.1	1.000	0.25	14753.8		30804.0	2.08
2F	60381.4	1.000	0.25	15095.3		31517.3	2.08
1F	61349.0	1.000	0.25	15337.2		32022.4	2.08

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	14031.4	1.000	0.25	3507.9		7318.2	2.08
13F	21226.6	1.000	0.25	5306.6		11070.9	2.08
12F	27333.6	1.000	0.25	6833.4		14256.0	2.08
11F	32793.5	1.000	0.25	8198.4		17103.7	2.08
10F	37672.2	1.000	0.25	9418.1		19648.2	2.08
9F	42018.4	1.000	0.25	10504.6		21915.0	2.08
8F	45942.6	1.000	0.25	11485.7		23961.7	2.08
7F	49418.9	1.000	0.25	12354.7		25774.7	2.08
6F	52444.3	1.000	0.25	13111.1		27352.7	2.08

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
5F	55035.8	1.000	0.25	13758.9		28704.3	2.08
4F	57228.7	1.000	0.25	14307.2		29848.0	2.08
3F	59015.1	1.000	0.25	14753.8		30779.7	2.08
2F	60381.4	1.000	0.25	15095.3		31492.3	2.08
1F	61349.0	1.000	0.25	15337.2		31996.7	2.08

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 6F － 7F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 6F － 7F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
327	15F	5465.6	145.3705	1.6688	1/ 240
	14F	8268.3	143.7017	3.1242	1/ 128
	13F	10647.1	140.5776	5.5794	1/ 72
	12F	12773.9	134.9981	8.5764	1/ 47
	11F	14674.3	126.4217	12.0358	1/ 33
	10F	16367.2	114.3859	14.5299	1/ 28
	9F	17895.8	99.8560	15.0293	1/ 27
	8F	19249.8	84.8267	15.8132	1/ 25
	7F	20428.3	69.0134	16.0245	1/ 25
	6F	21437.8	52.9889	15.1547	1/ 26
	5F	22292.0	37.8342	13.3607	1/ 30
	4F	22987.8	24.4735	11.4638	1/ 35
	3F	23520.0	13.0097	8.6064	1/ 46
	2F	23896.9	4.4032	4.4032	1/ 104

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
324	15F	5465.7	145.0872	1.6623	1/ 241
	14F	8268.5	143.4249	3.1137	1/ 128
	13F	10647.4	140.3112	5.5664	1/ 72
	12F	12774.2	134.7448	8.5613	1/ 47
	11F	14674.6	126.1835	12.0182	1/ 33
	10F	16367.6	114.1652	14.5109	1/ 28
	9F	17896.2	99.6543	15.0099	1/ 27
	8F	19250.4	84.6445	15.7924	1/ 25
	7F	20428.9	68.8521	16.0018	1/ 25
	6F	21438.3	52.8502	15.1302	1/ 26
	5F	22292.5	37.7201	13.3342	1/ 30
	4F	22988.4	24.3859	11.4360	1/ 35
	3F	23520.6	12.9499	8.5768	1/ 47

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
324	2F	23897.5	4.3731	4.3731	1/ 105

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
500	15F	7621.4	141.6867	2.7234	1/ 147
	14F	11529.6	138.9633	4.0133	1/ 100
	13F	14846.7	134.9500	4.9463	1/ 81
	12F	17812.4	130.0037	5.6868	1/ 70
	11F	20462.3	124.3169	7.9048	1/ 51
	10F	22823.1	116.4121	10.1987	1/ 40
	9F	24954.5	106.2135	11.2054	1/ 36
	8F	26842.7	95.0081	13.1537	1/ 30
	7F	28486.0	81.8544	15.0388	1/ 27
	6F	29893.7	66.8156	16.0062	1/ 25
	5F	31084.8	50.8095	15.4471	1/ 26
	4F	32055.1	35.3623	14.4454	1/ 28
	3F	32797.2	20.9169	12.3709	1/ 32
	2F	33322.8	8.5460	8.5460	1/ 54

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
318	15F	7540.5	143.6703	2.8339	1/ 141
	14F	11407.2	140.8364	4.1952	1/ 95
	13F	14689.1	136.6412	5.1197	1/ 79
	12F	17623.3	131.5214	5.6899	1/ 70
	11F	20245.2	125.8315	7.5574	1/ 53
	10F	22580.8	118.2741	9.5524	1/ 42
	9F	24689.7	108.7217	10.4657	1/ 38
	8F	26557.8	98.2560	12.5268	1/ 32
	7F	28183.7	85.7292	14.6686	1/ 27
	6F	29576.4	71.0606	16.0206	1/ 25
	5F	30754.8	55.0400	15.8974	1/ 25
	4F	31714.9	39.1426	15.2692	1/ 26
	3F	32449.1	23.8734	13.6984	1/ 29
	2F	32969.1	10.1749	10.1749	1/ 45

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
252	15F	5207.5	71.4103	1.4422	1/ 277
	14F	7877.9	69.9681	2.1424	1/ 187
	13F	10144.4	67.8257	2.7912	1/ 144
	12F	12170.8	65.0344	3.6032	1/ 111
	11F	13981.4	61.4312	5.1995	1/ 77
	10F	15594.5	56.2317	6.3469	1/ 64
	9F	17050.9	49.8848	6.4568	1/ 62
	8F	18341.0	43.4280	7.3137	1/ 55
	7F	19463.8	36.1144	7.9911	1/ 50
	6F	20425.6	28.1233	8.0067	1/ 50
	5F	21239.5	20.1166	7.1950	1/ 56
	4F	21902.5	12.9216	6.2220	1/ 64
	3F	22409.6	6.6996	4.5718	1/ 87
	2F	22768.7	2.1278	2.1278	1/ 216

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
252	15F	5207.7	71.4103	1.4382	1/ 278
	14F	7878.1	69.9722	2.1364	1/ 187
	13F	10144.7	67.8358	2.7862	1/ 144
	12F	12171.1	65.0497	3.6007	1/ 111
	11F	13981.9	61.4489	5.1987	1/ 77
	10F	15594.9	56.2503	6.3483	1/ 64
	9F	17051.4	49.9020	6.4598	1/ 62
	8F	18341.6	43.4422	7.3168	1/ 55
	7F	19464.4	36.1253	7.9942	1/ 50
	6F	20426.3	28.1312	8.0093	1/ 50
	5F	21240.1	20.1219	7.1972	1/ 56
	4F	21903.1	12.9247	6.2238	1/ 64
	3F	22410.2	6.7009	4.5729	1/ 87
	2F	22769.3	2.1280	2.1280	1/ 216

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
273	15F	7324.0	77.3612	2.5452	1/ 157
	14F	11079.7	74.8160	3.7001	1/ 108
	13F	14267.3	71.1159	4.3917	1/ 92
	12F	17117.3	66.7242	4.5939	1/ 87
	11F	19663.8	62.1303	5.5000	1/ 73
	10F	21932.4	56.6303	5.8532	1/ 69
	9F	23980.7	50.7771	5.3058	1/ 75
	8F	25795.2	45.4713	6.1982	1/ 65
	7F	27374.4	39.2731	7.2995	1/ 55
	6F	28727.1	31.9736	8.0373	1/ 50
	5F	29871.7	23.9363	7.6780	1/ 52
	4F	30804.1	16.2583	7.1096	1/ 56
	3F	31517.3	9.1487	5.7820	1/ 69
	2F	32022.4	3.3667	3.3667	1/ 137

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
277	15F	7318.2	78.4947	2.5410	1/ 157
	14F	11070.9	75.9537	3.7563	1/ 106
	13F	14256.0	72.1974	4.5086	1/ 89
	12F	17103.7	67.6888	4.7200	1/ 85
	11F	19648.2	62.9688	5.6104	1/ 71
	10F	21915.0	57.3584	5.9800	1/ 68
	9F	23961.7	51.3784	5.4685	1/ 73
	8F	25774.7	45.9100	6.2999	1/ 63
	7F	27352.7	39.6101	7.3581	1/ 54
	6F	28704.3	32.2520	8.0364	1/ 50
	5F	29848.0	24.2156	7.6821	1/ 52
	4F	30779.7	16.5336	7.1360	1/ 56
	3F	31492.3	9.3976	5.8728	1/ 68
	2F	31996.9	3.5248	3.5248	1/ 131

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 327
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 324
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 500
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 318

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 252
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 252
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 273
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 277

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/18 17:23