BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/18 14:06 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 9
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 15
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 27

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 28

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 28
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 28
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 29
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 29
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 29
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 29
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 29
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 30

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 30

I-3.1　荷重計算条件 ―― Ⅲ－ 30
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 30
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 30
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 30
I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 31

I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 31
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 31
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 31
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 32
I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 32
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 37

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 39

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 39
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 40
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 40
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 49

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 59

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 59
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 59

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 60

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 60
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 60
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 60

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 60

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 60
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 60
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 60
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 60
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 61
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 61

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 61

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 61
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 61
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 62
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 62
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 62
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 62
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 63

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 64

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 64

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 64
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 64
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 73

A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 78
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 78
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 83
A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 89
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 89
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 94
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 94
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 103
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積 ―― Ⅲ－ 109
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積 ―― Ⅲ－ 109

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 118

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 118
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 122
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 149
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力 ―― Ⅲ－ 181
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 ―― Ⅲ－ 181
A-2.4.2 長期柱軸力表 ―― Ⅲ－ 186

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 188

A-3.2　水平力分担 ―― Ⅲ－ 188
A-3.2.1　地震力の水平力分担 ―― Ⅲ－ 188
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合 ―― Ⅲ－ 219
A-3.4 基礎計算用軸力一覧 ―― Ⅲ－ 228
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧 ―― Ⅲ－ 228
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表 ―― Ⅲ－ 230
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 230
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 230
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 231
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 231
A-3.8　重心・剛心図 ―― Ⅲ－ 232
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む） ―― Ⅲ－ 232

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 237

A-4.1　応力の割増 ―― Ⅲ－ 237
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率 ―― Ⅲ－ 237
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図 ―― Ⅲ－ 238
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表 ―― Ⅲ－ 247
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認 ―― Ⅲ－ 254
A-4.5　Ｓの断面計算 ―― Ⅲ－ 257
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 257
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 262
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 268
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 268
A-4.8.2　はり断面計算結果 ―― Ⅲ－ 297
A-4.8.3　柱断面計算結果 ―― Ⅲ－ 315

§３. 保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 319

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 319

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 319
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 319
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 319

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 320

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 320
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 320
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 322
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 322
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 341
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 360
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 360
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 379
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 398
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 398

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 417

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 417
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 417
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 419
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 419
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 438
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 457
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 476
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 476

U-5　必要保有水平力と判定 ―― Ⅲ－ 494

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― Ⅲ－ 494
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 494
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 535
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 555
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 582
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 582
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― Ⅲ－ 588
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― Ⅲ－ 599
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 599
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 617
U-5.5　水平せん断力係数 ―― Ⅲ－ 623
U-5.6　構造特性係数 ―― Ⅲ－ 635
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― Ⅲ－ 637
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― Ⅲ－ 638
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 638
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 644
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 645
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 645
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 647

****** メッセージ一覧 ****** ―― Ⅲ－ 648

プリチェックメッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 648
準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 648
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 648
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 648
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 648
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 648

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　9階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	36.000 m		建物高さ	36.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m		
構造 塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない		
構造 骨組形式	X方向 :		Y方向 :		
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	9 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		36.000 m
軒の高さ		36.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
9F	400.0	400.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	405.0
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	402.5
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	442.5

層名	標準はりせい (cm)
10F	60.0
9F	60.0
8F	60.0
7F	70.0
6F	70.0
5F	70.0
4F	75.0
3F	75.0
2F	75.0
1F	160.0

層名	標準レベル (cm)
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1280.0	1280.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	10F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

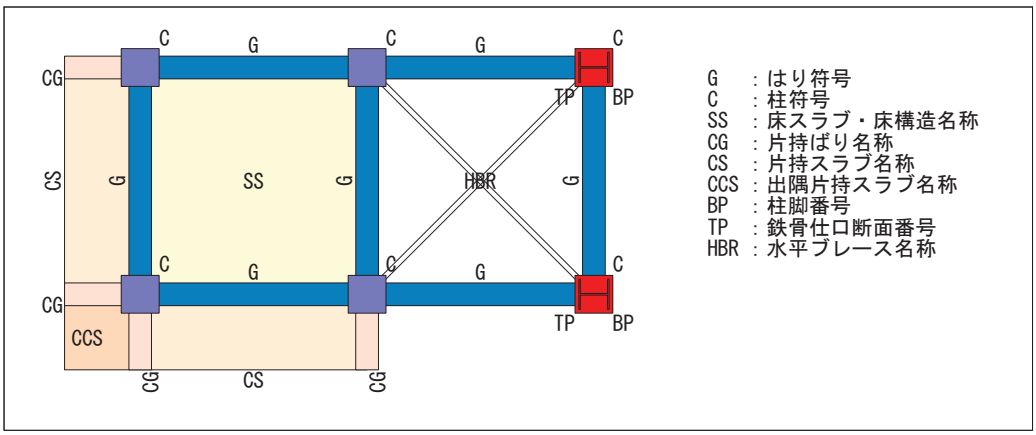

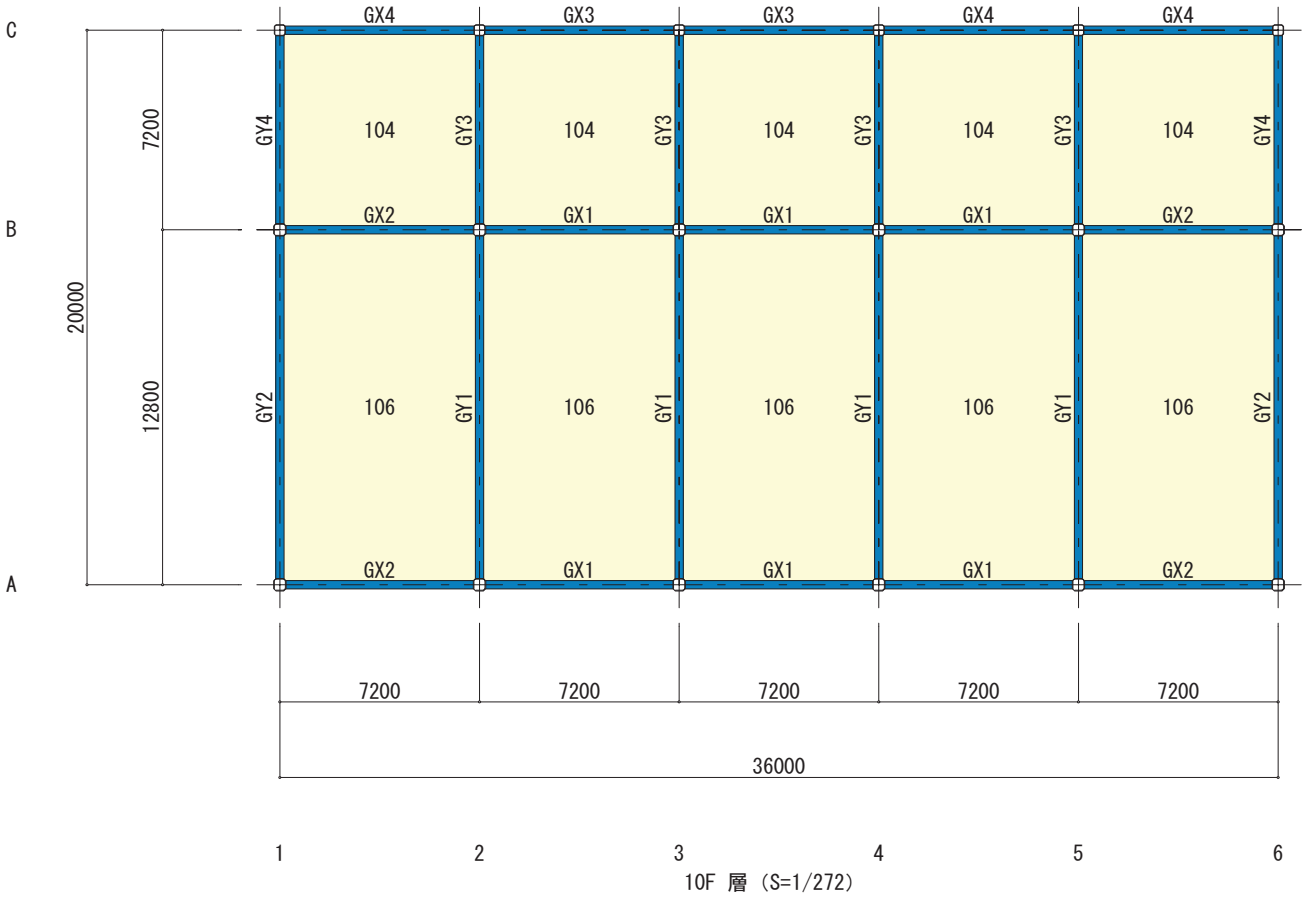

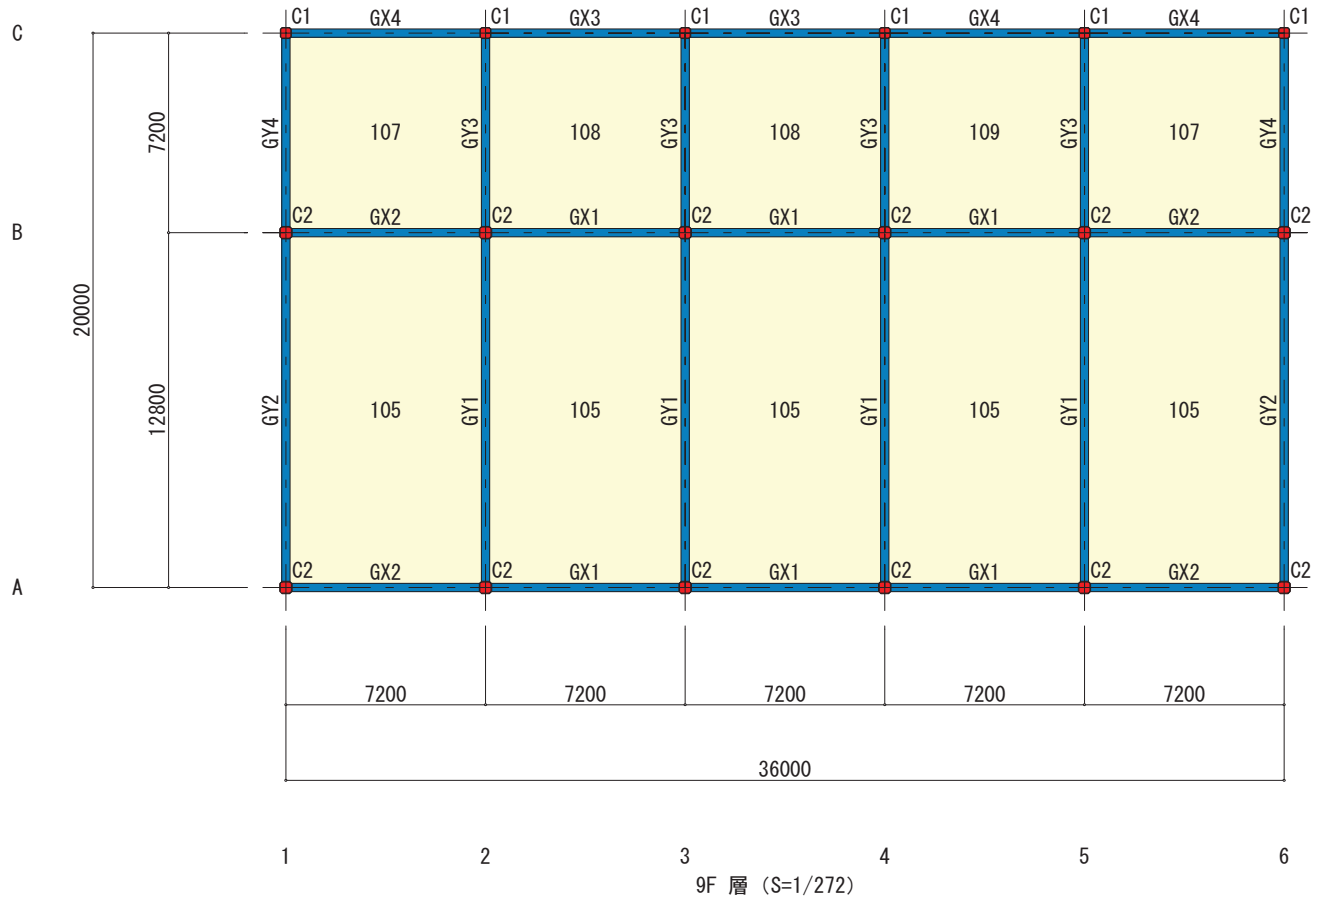

9F 層 (S=1/272)

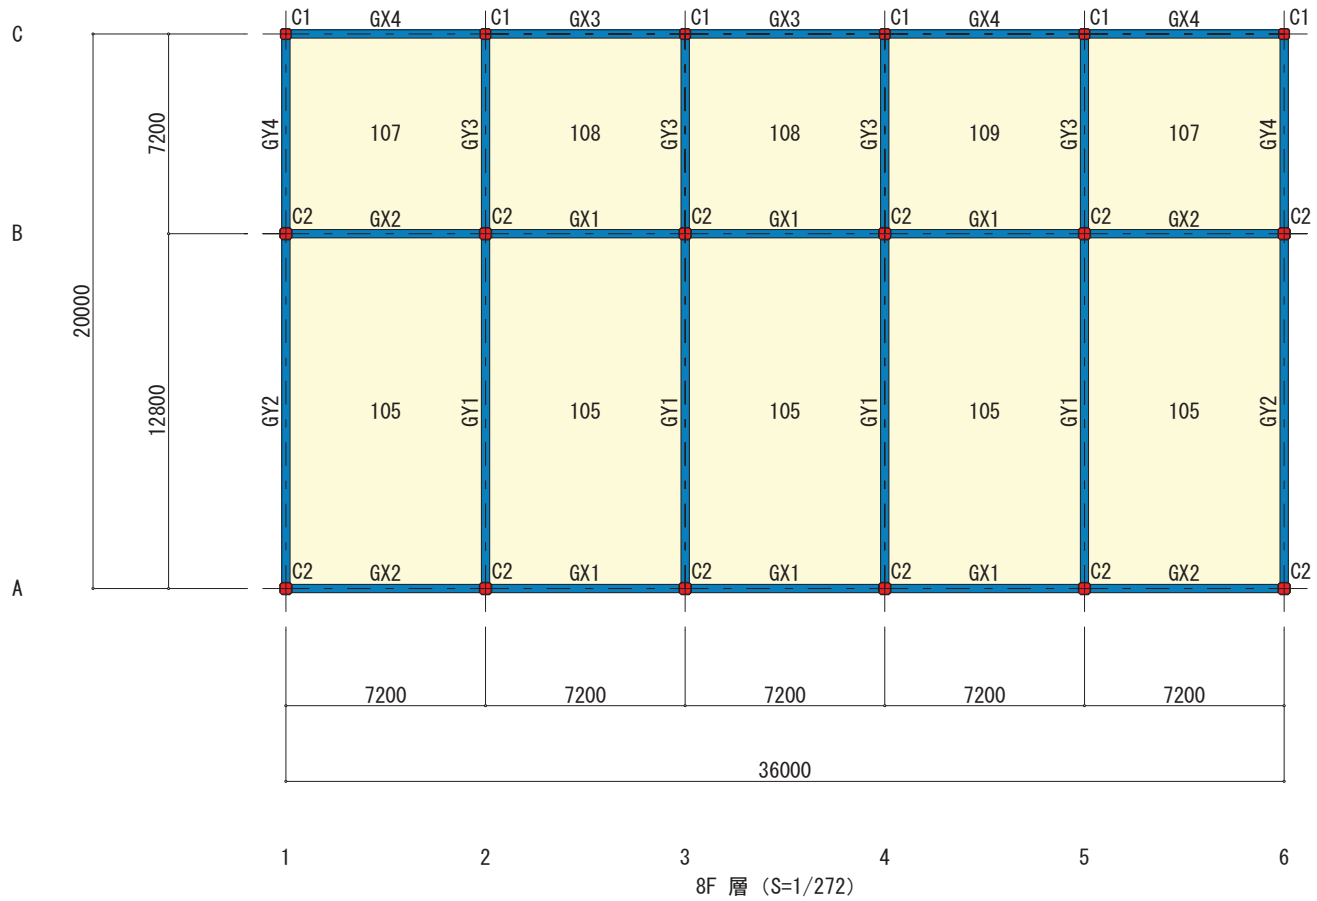

8F 層 (S=1/272)

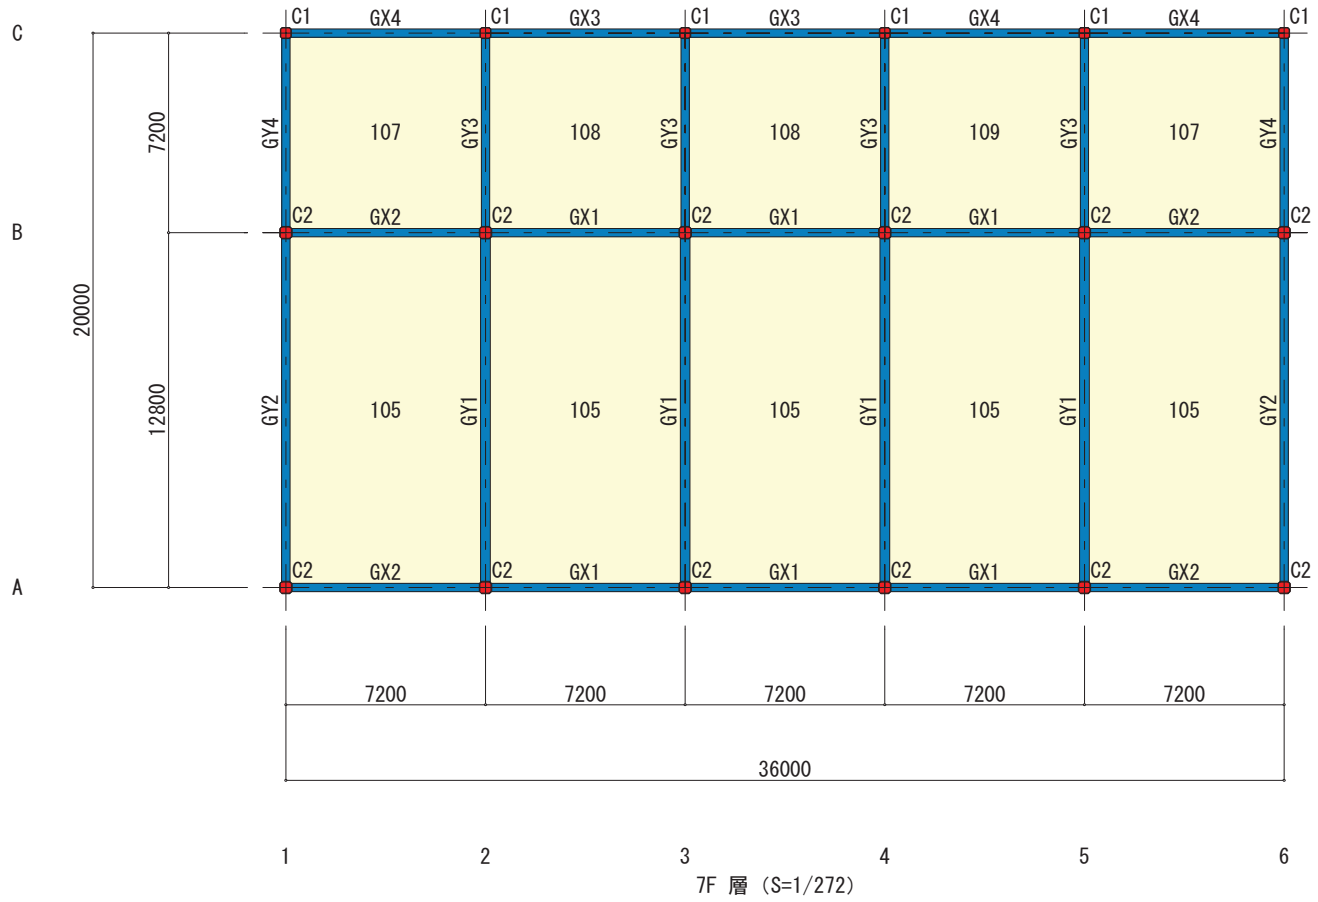

7F 層 (S=1/272)

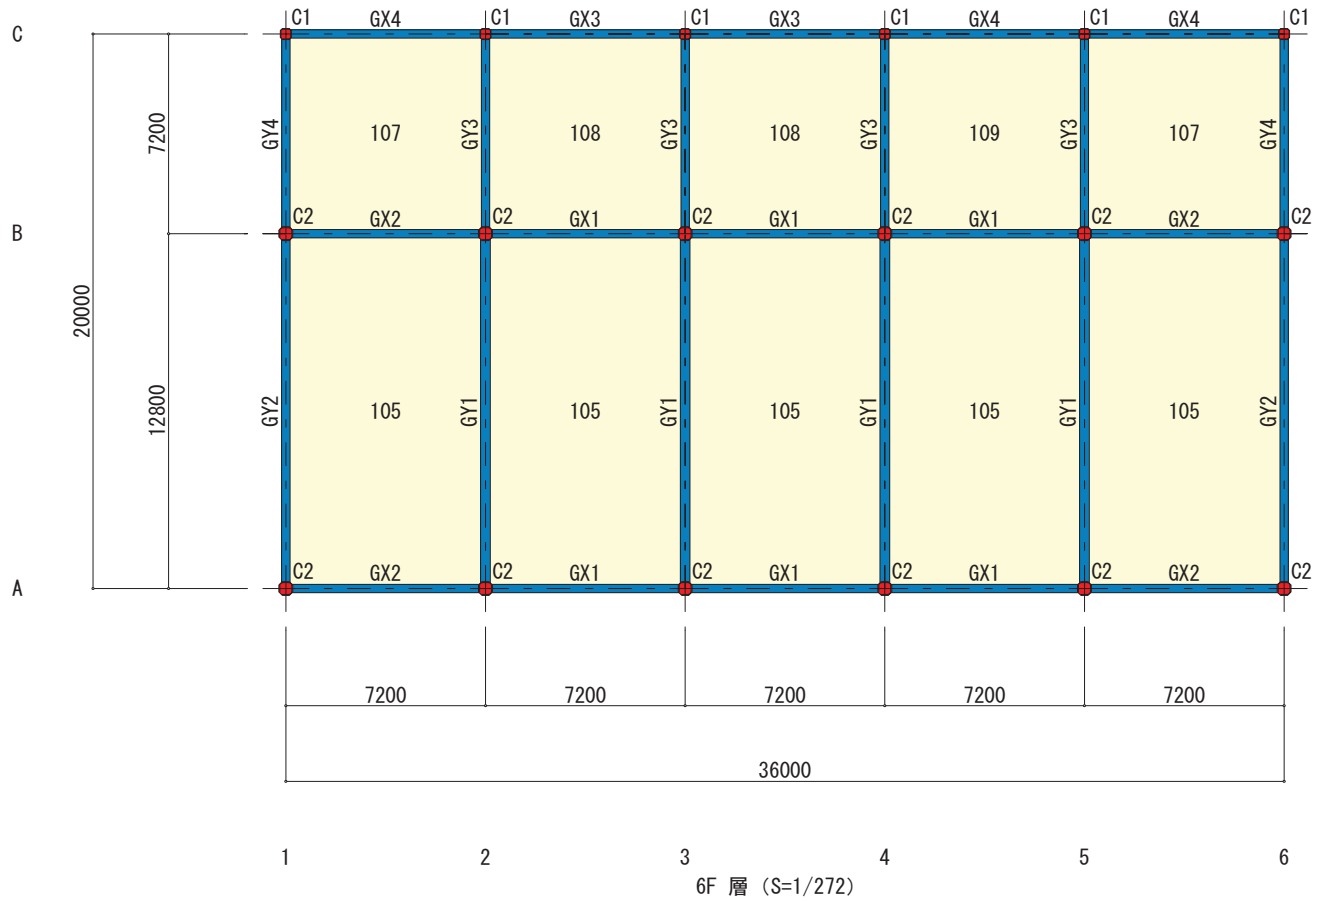

6F 層 (S=1/272)

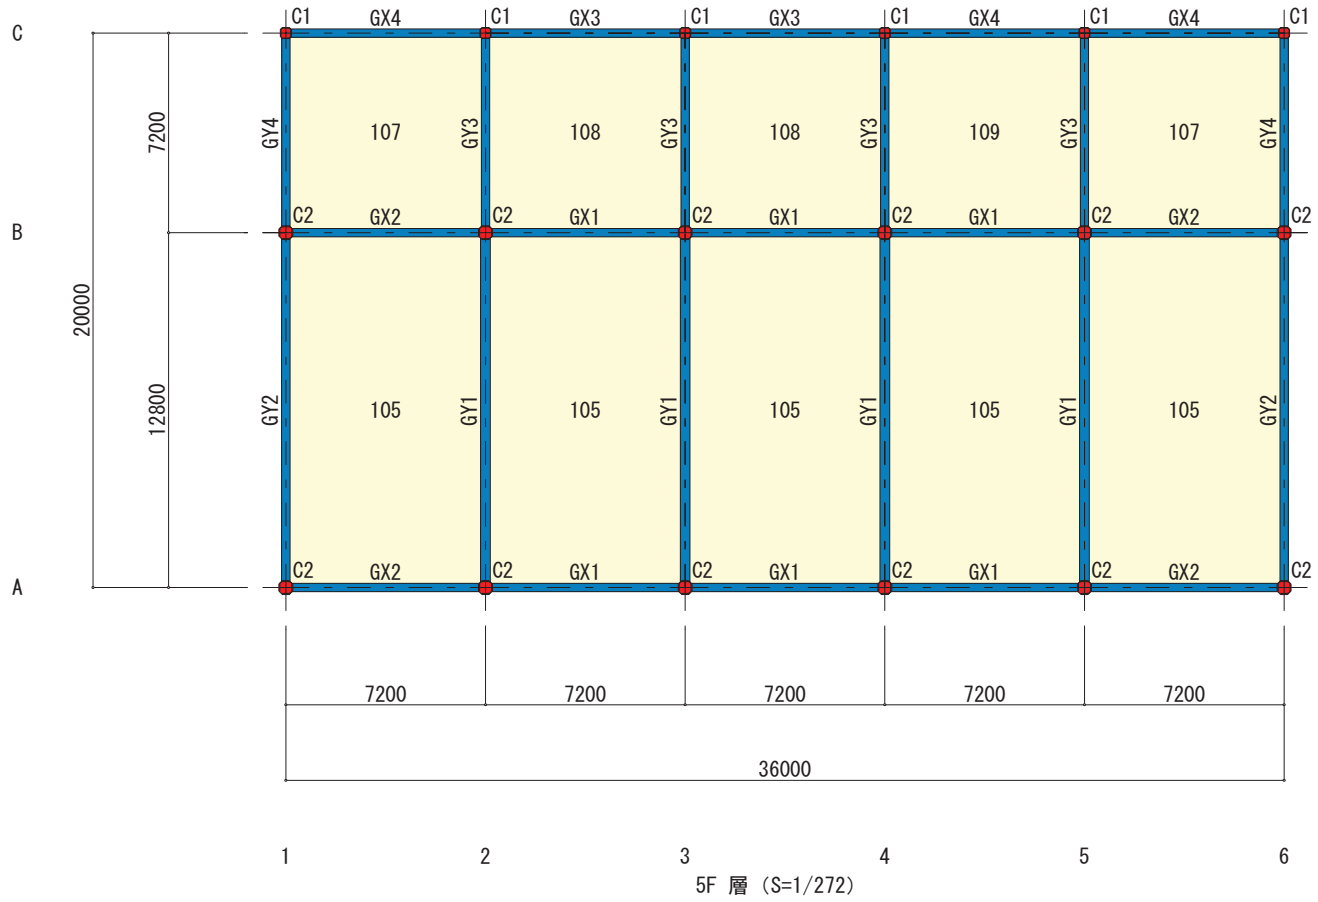

5F 層 (S=1/272)

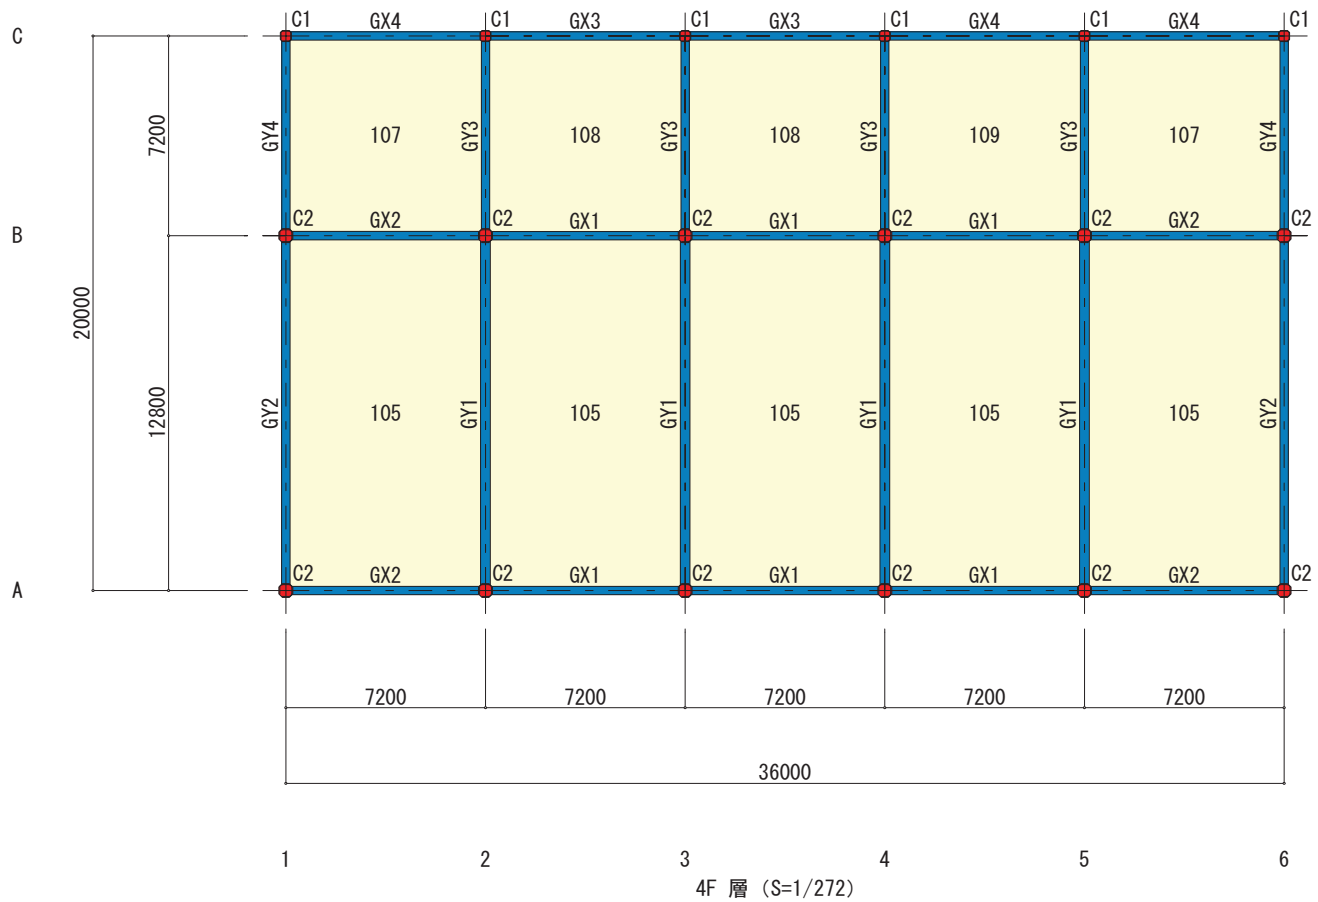

4F 層 (S=1/272)

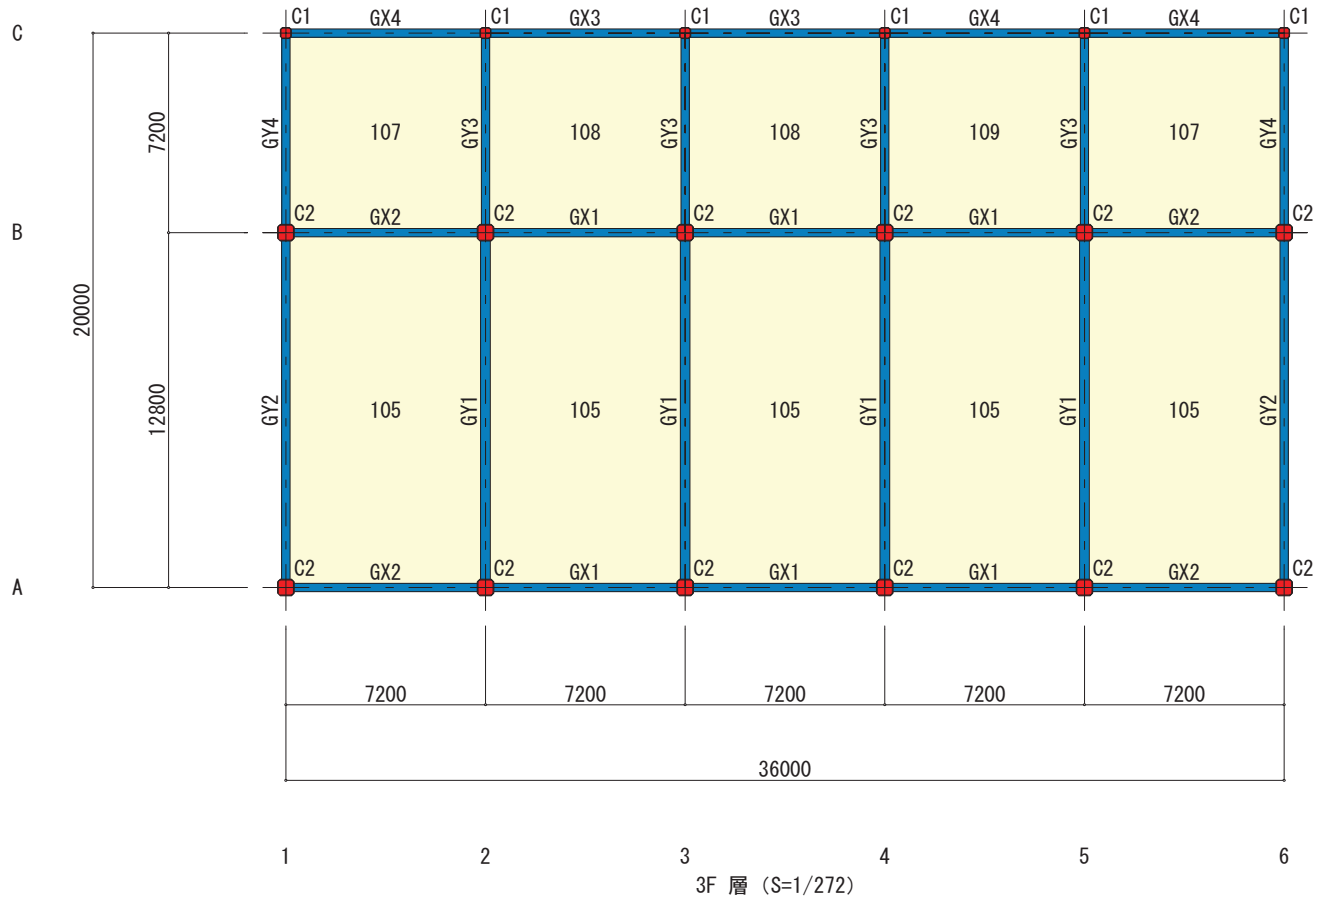

3F 層 (S=1/272)

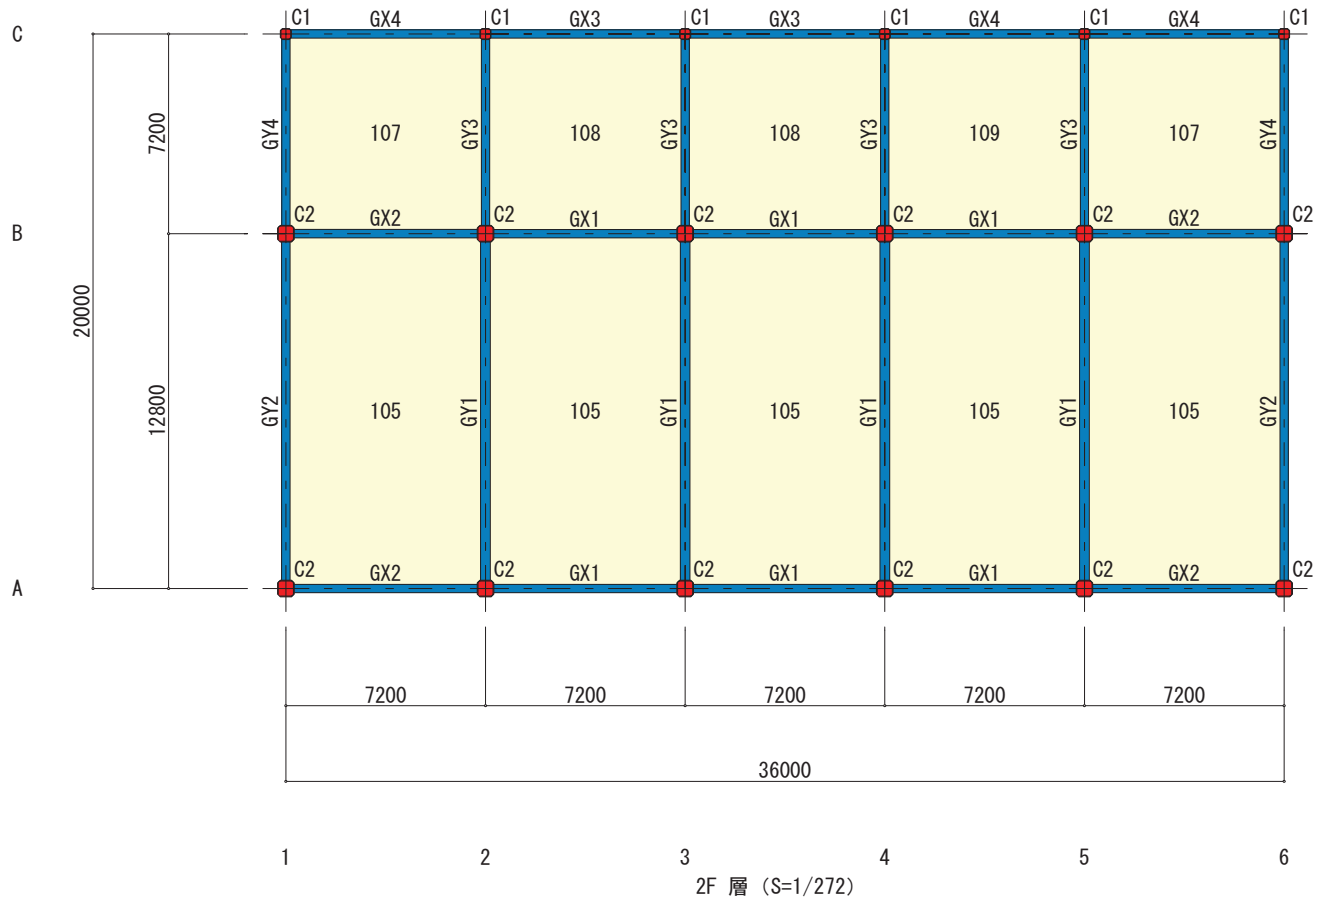

2F 層 (S=1/272)

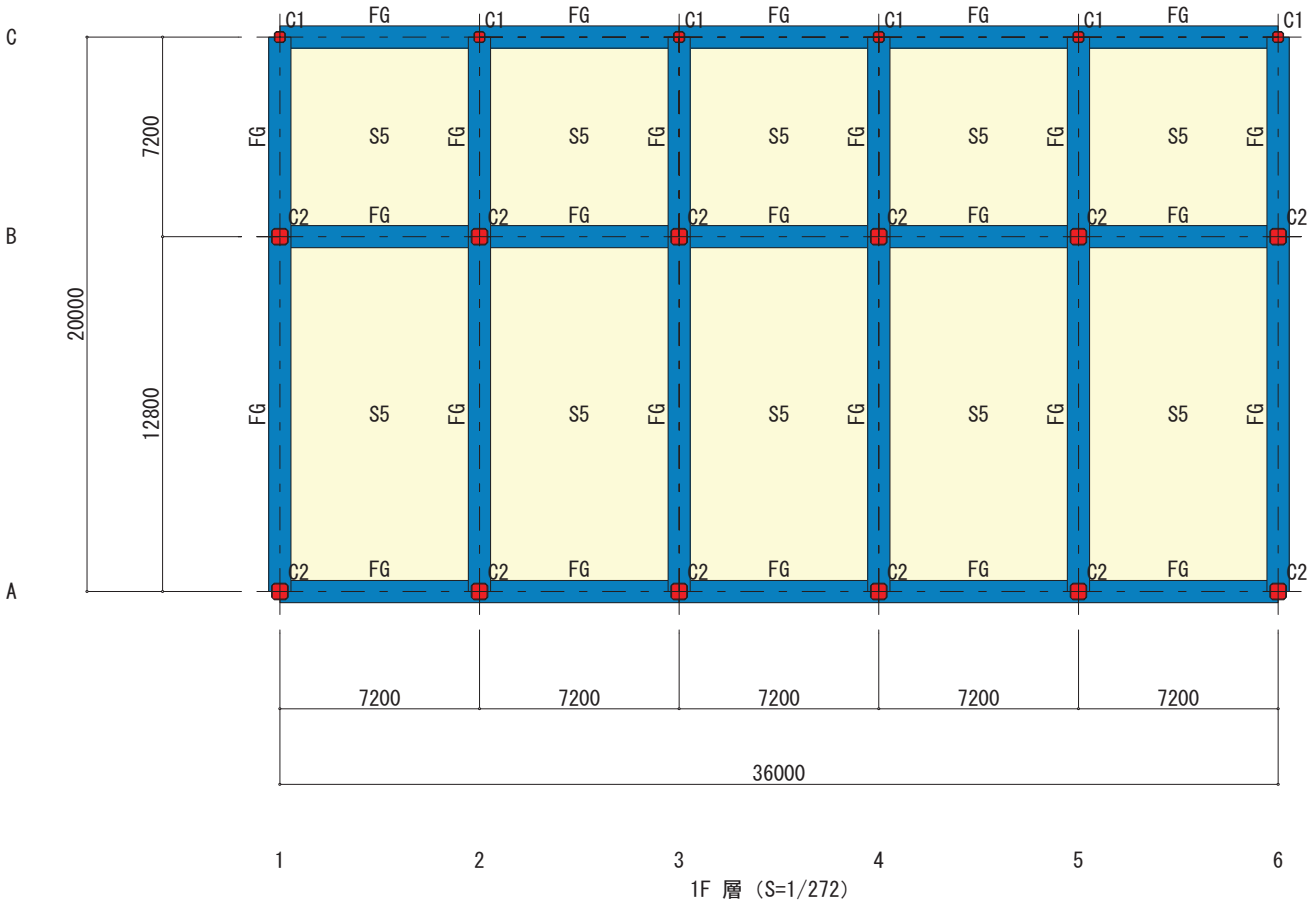

I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

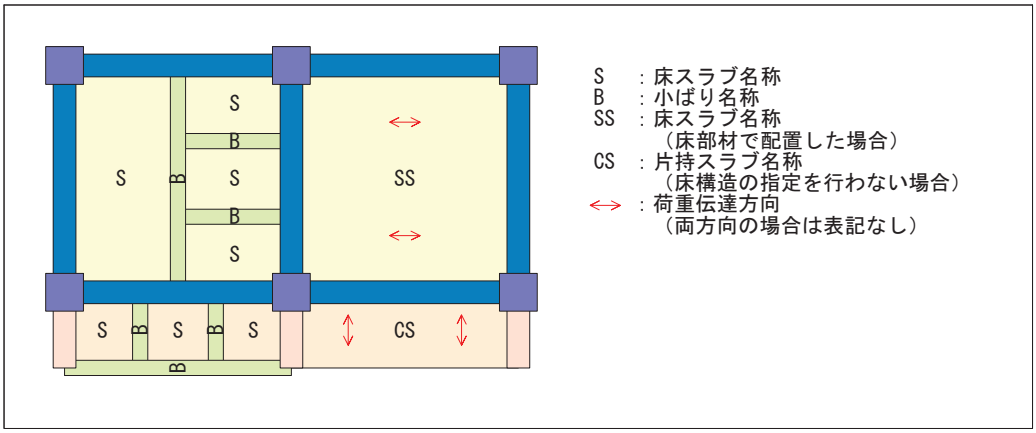

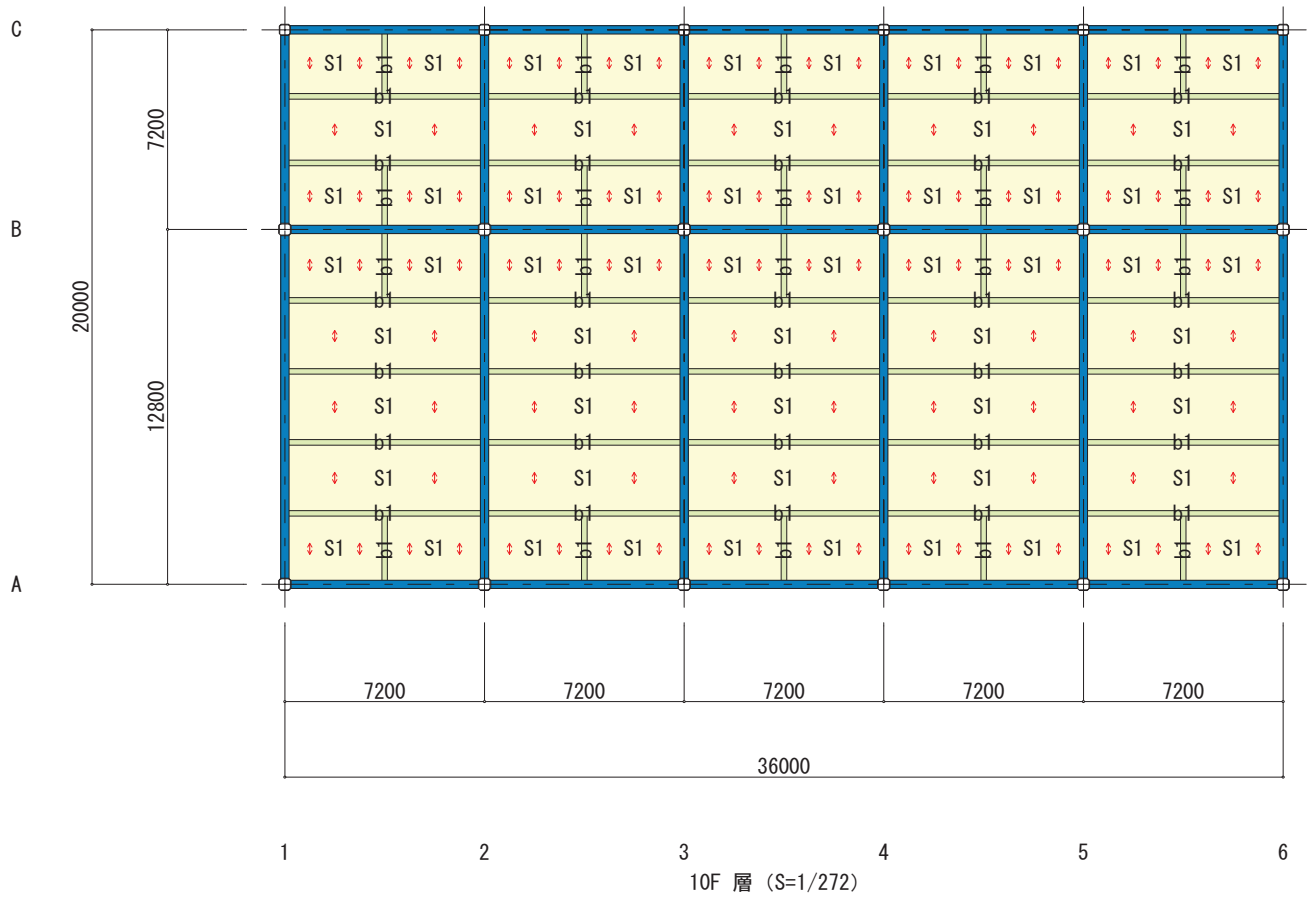

10F 層 (S=1/272)

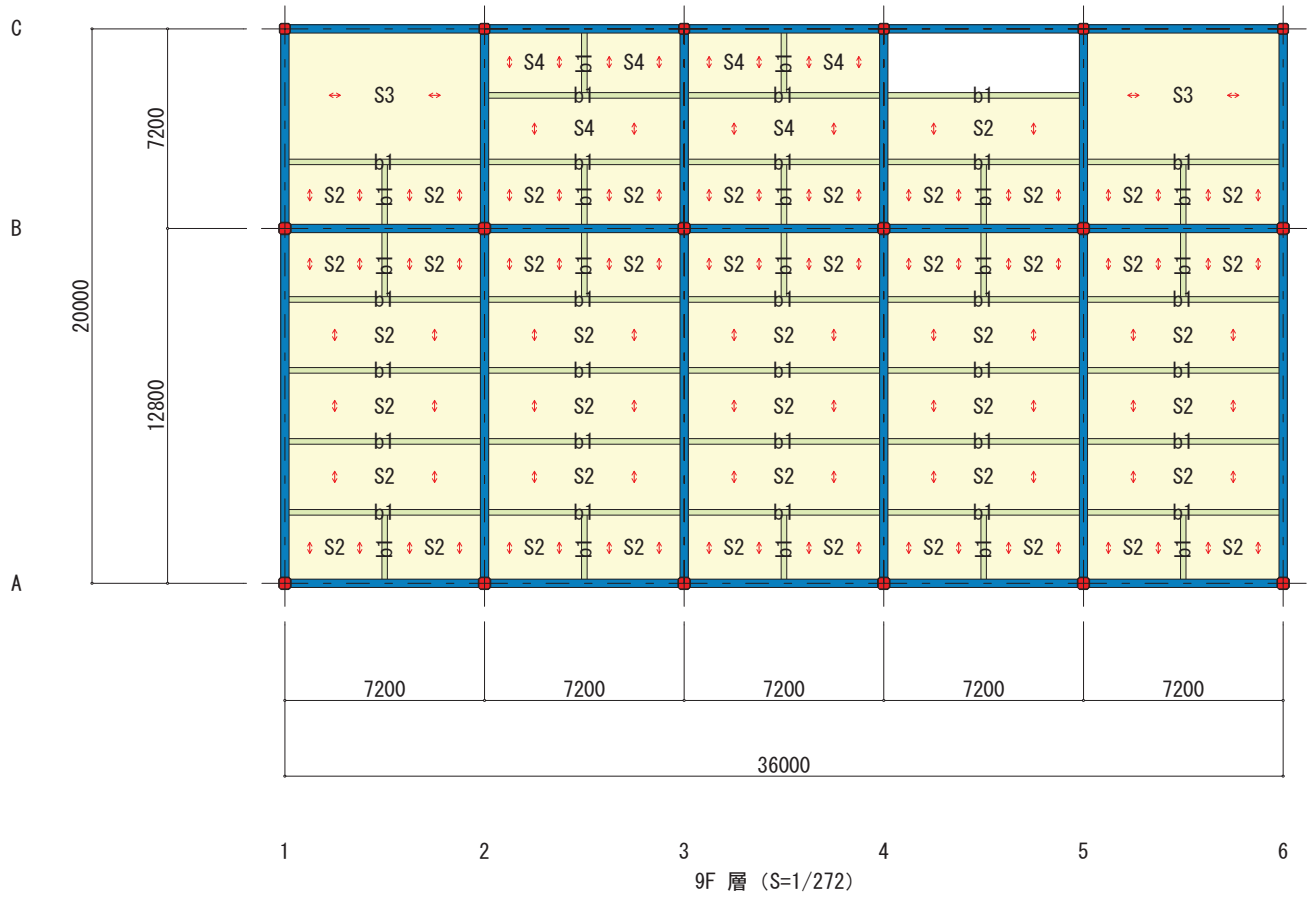

9F 層 (S=1/272)

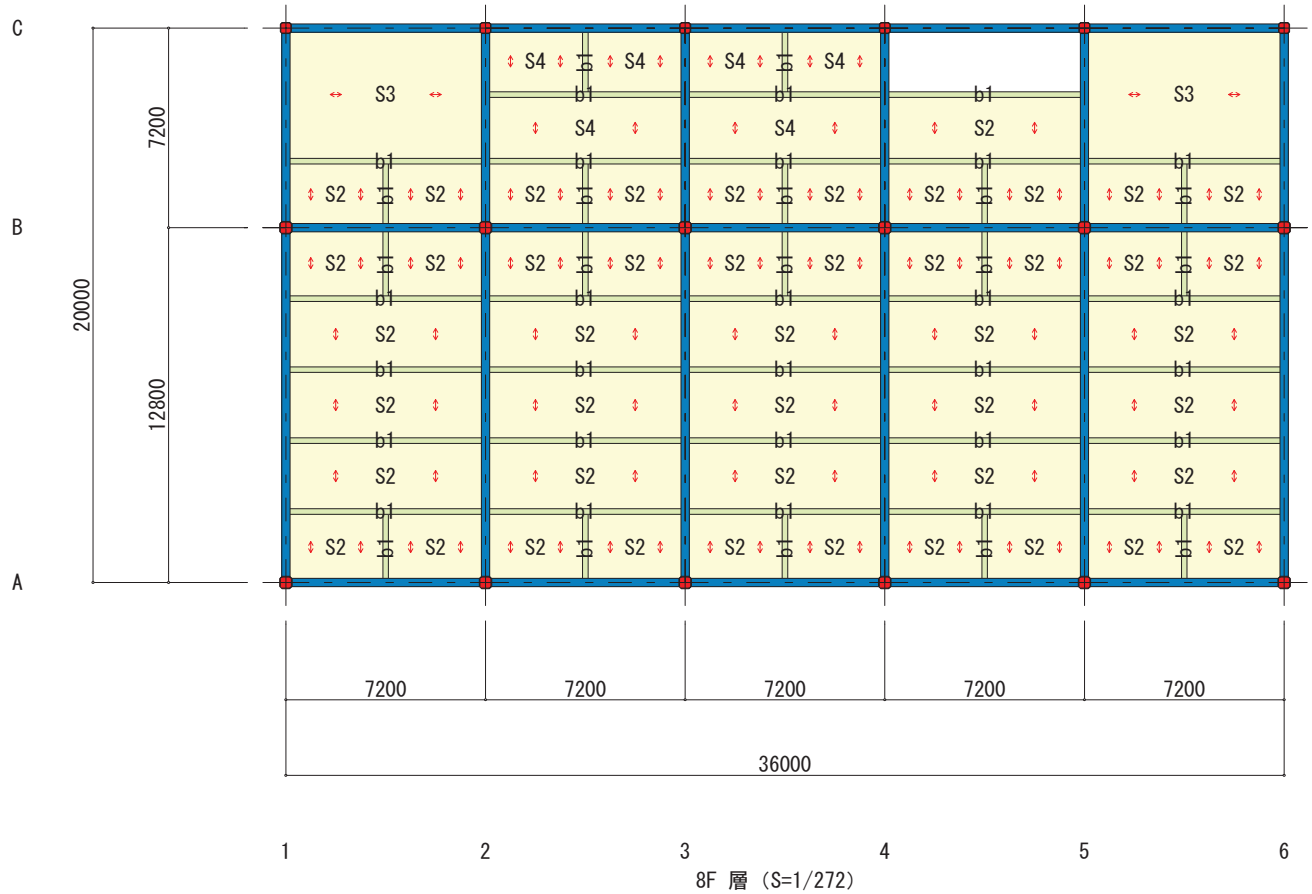

8F 層 (S=1/272)

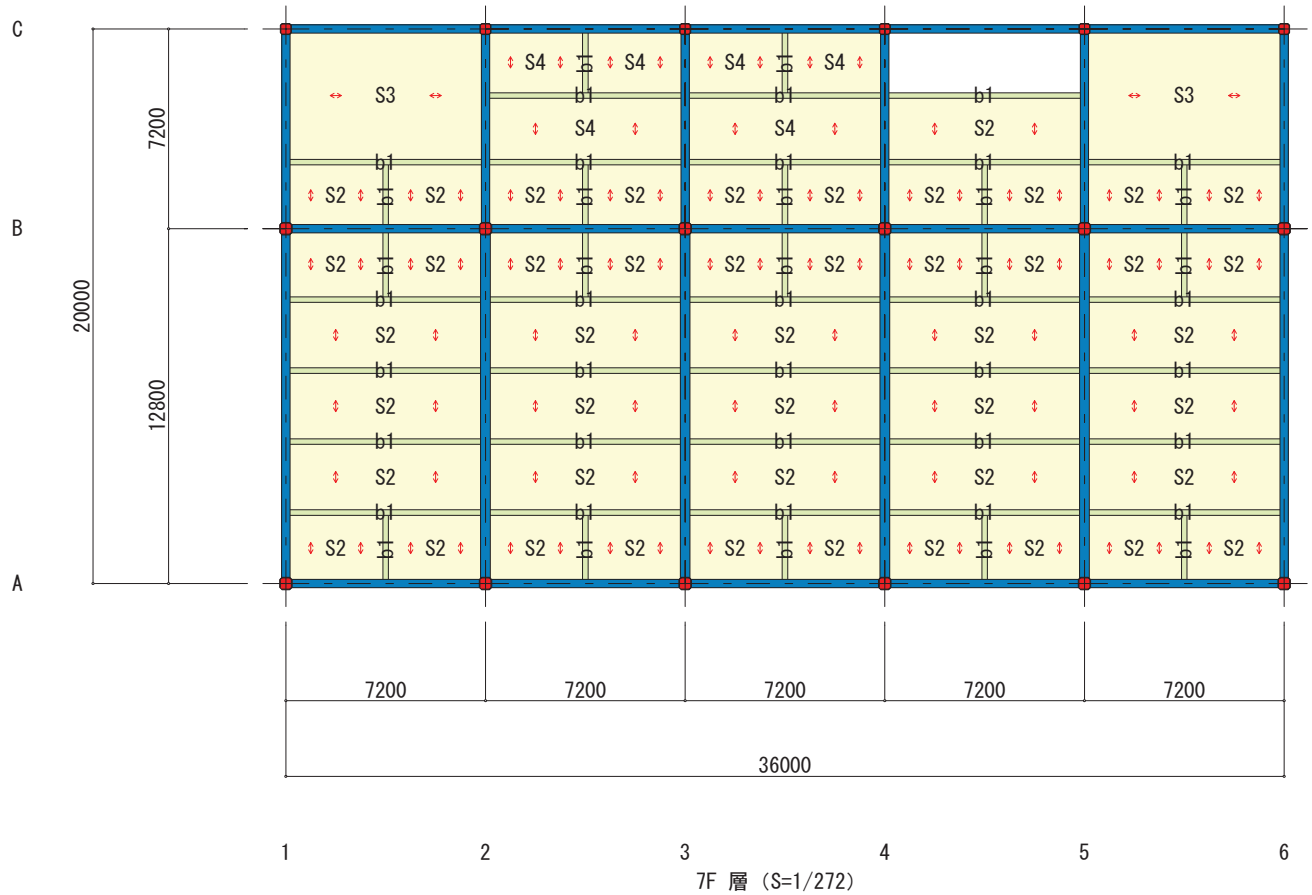

7F 層 (S=1/272)

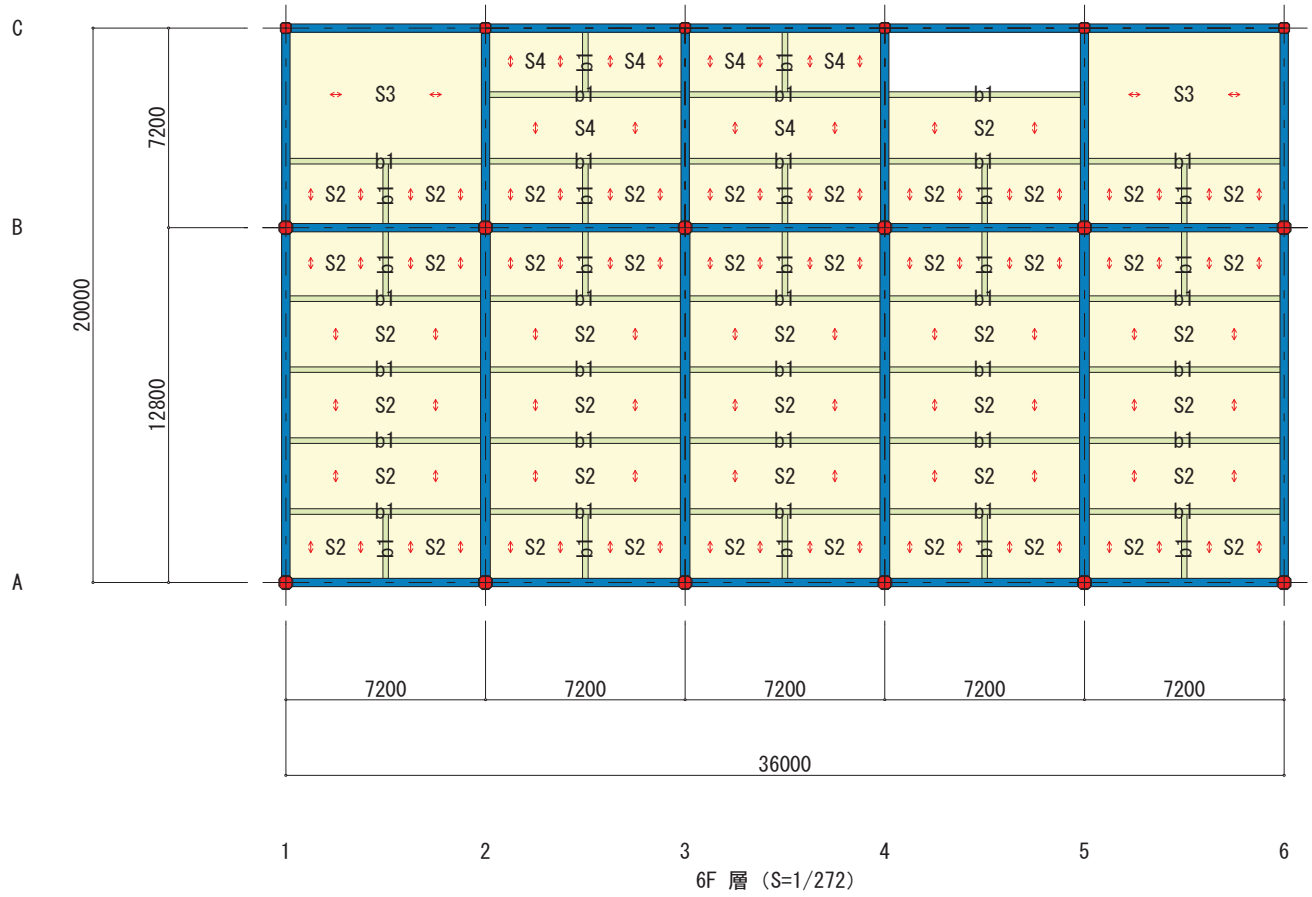

6F 層 (S=1/272)

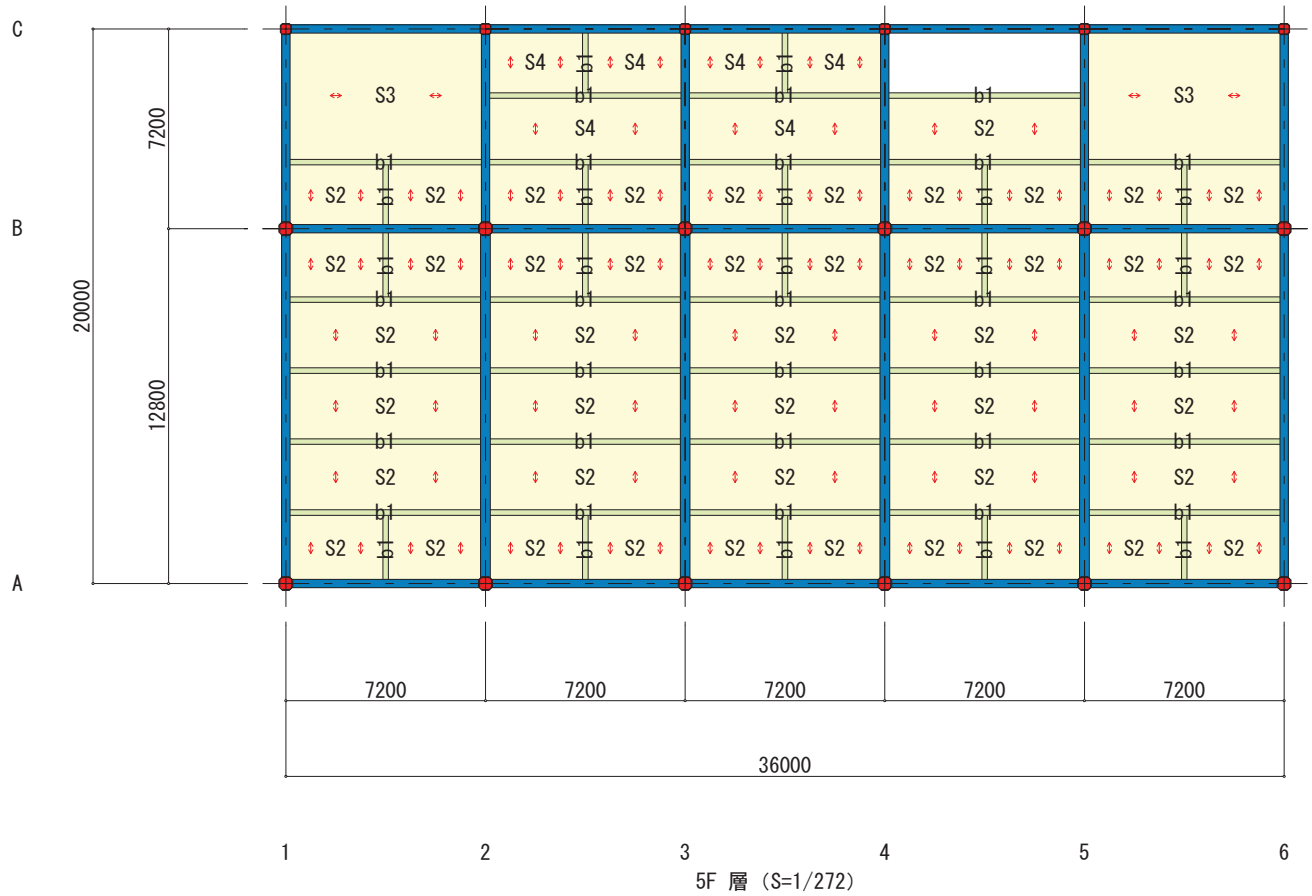

5F 層 (S=1/272)

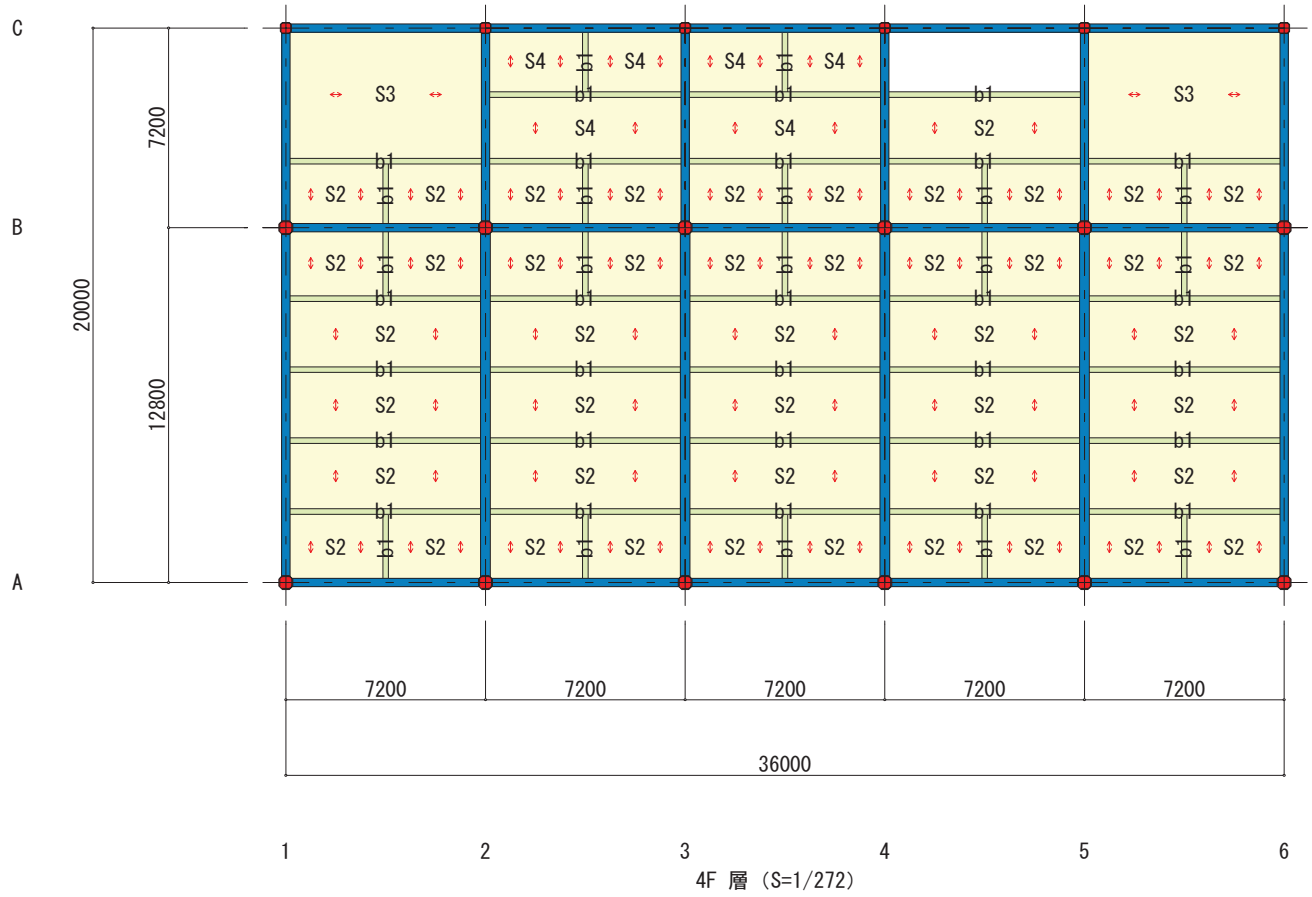

4F 層 (S=1/272)

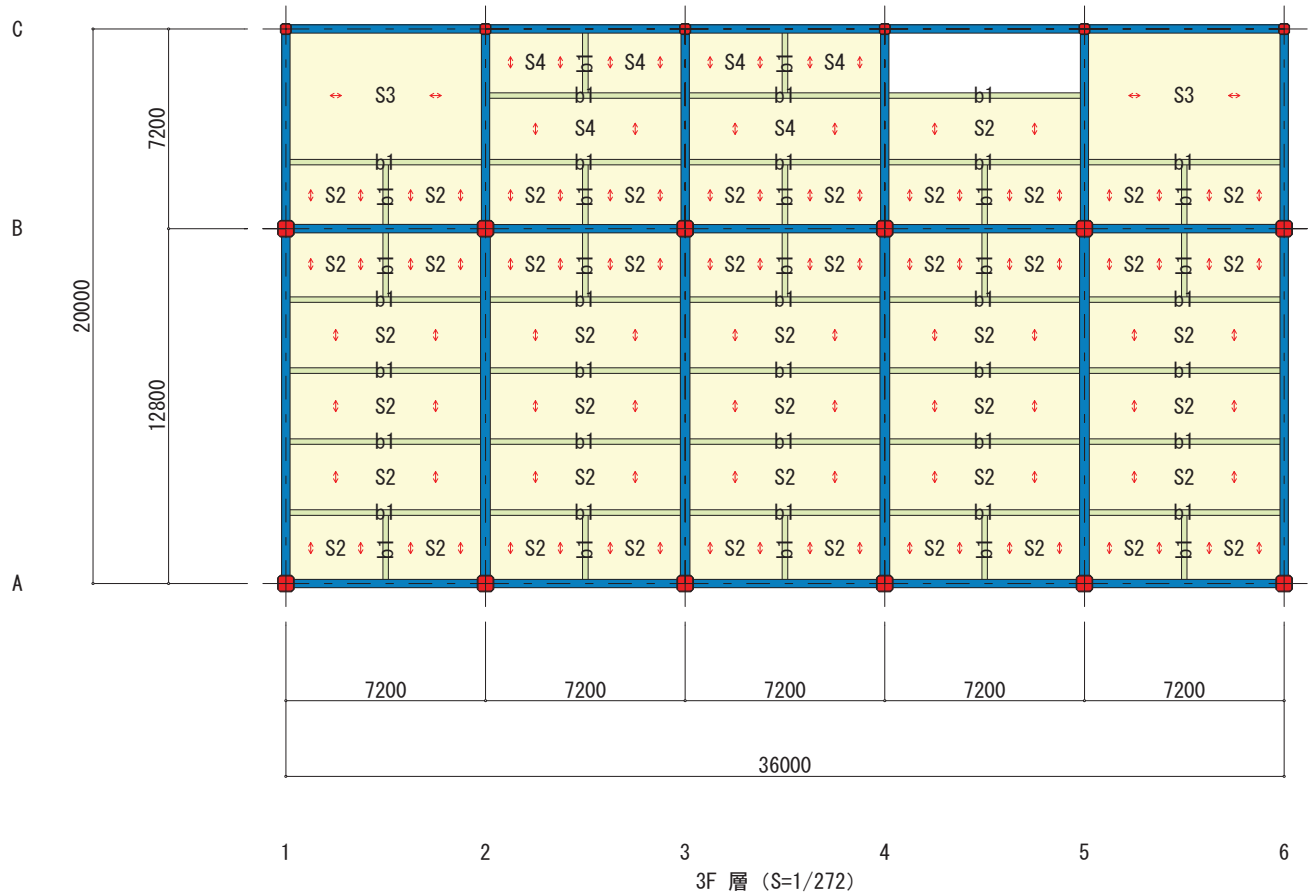

3F 層 (S=1/272)

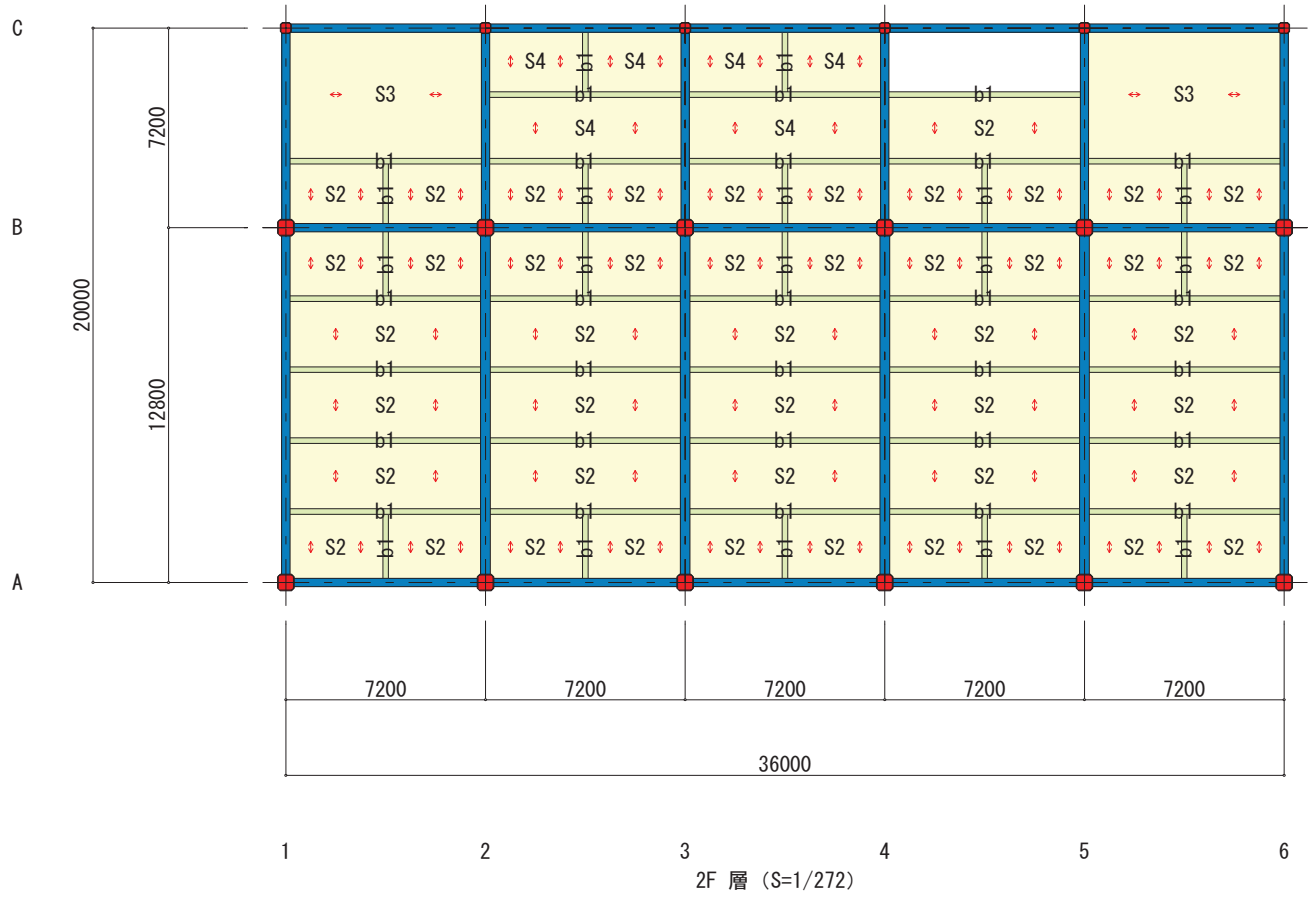

2F 層 (S=1/272)

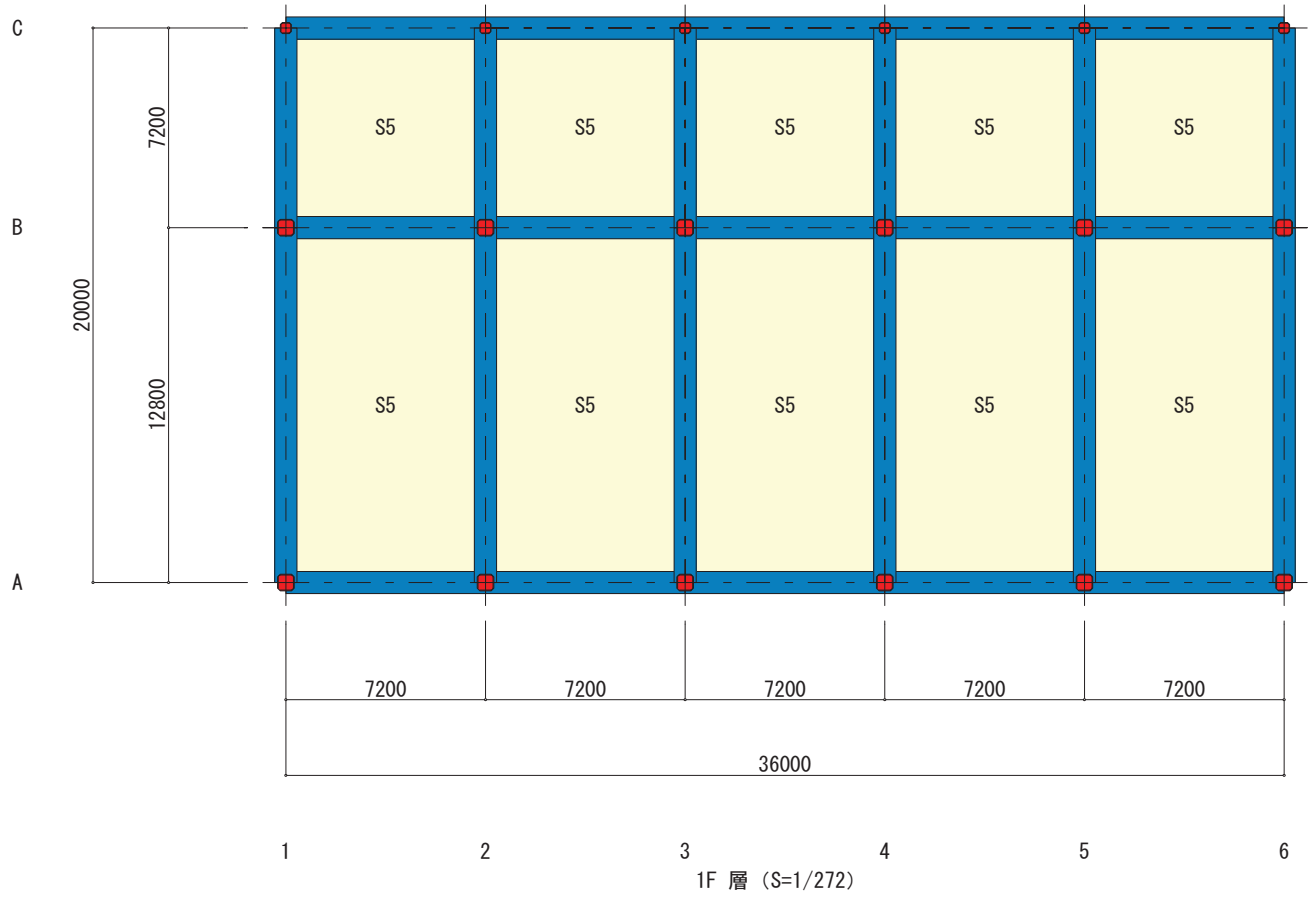

1F 層 (S=1/272)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

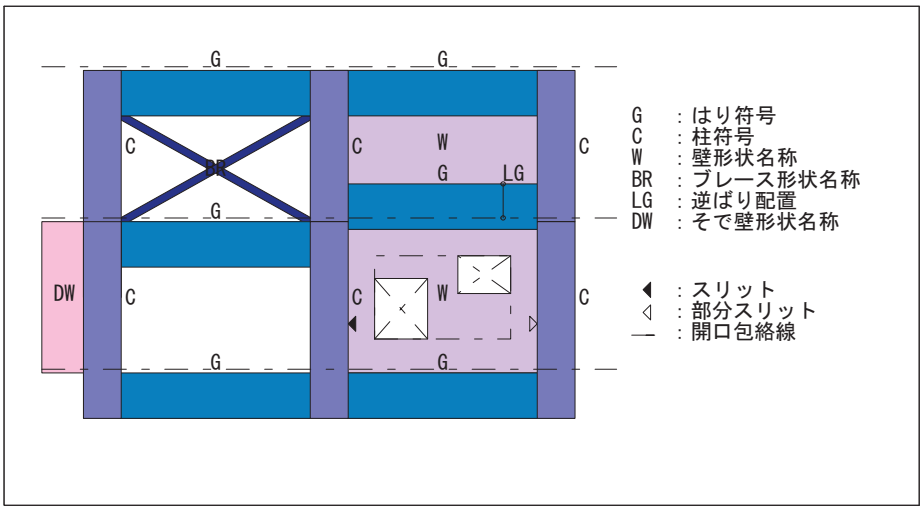

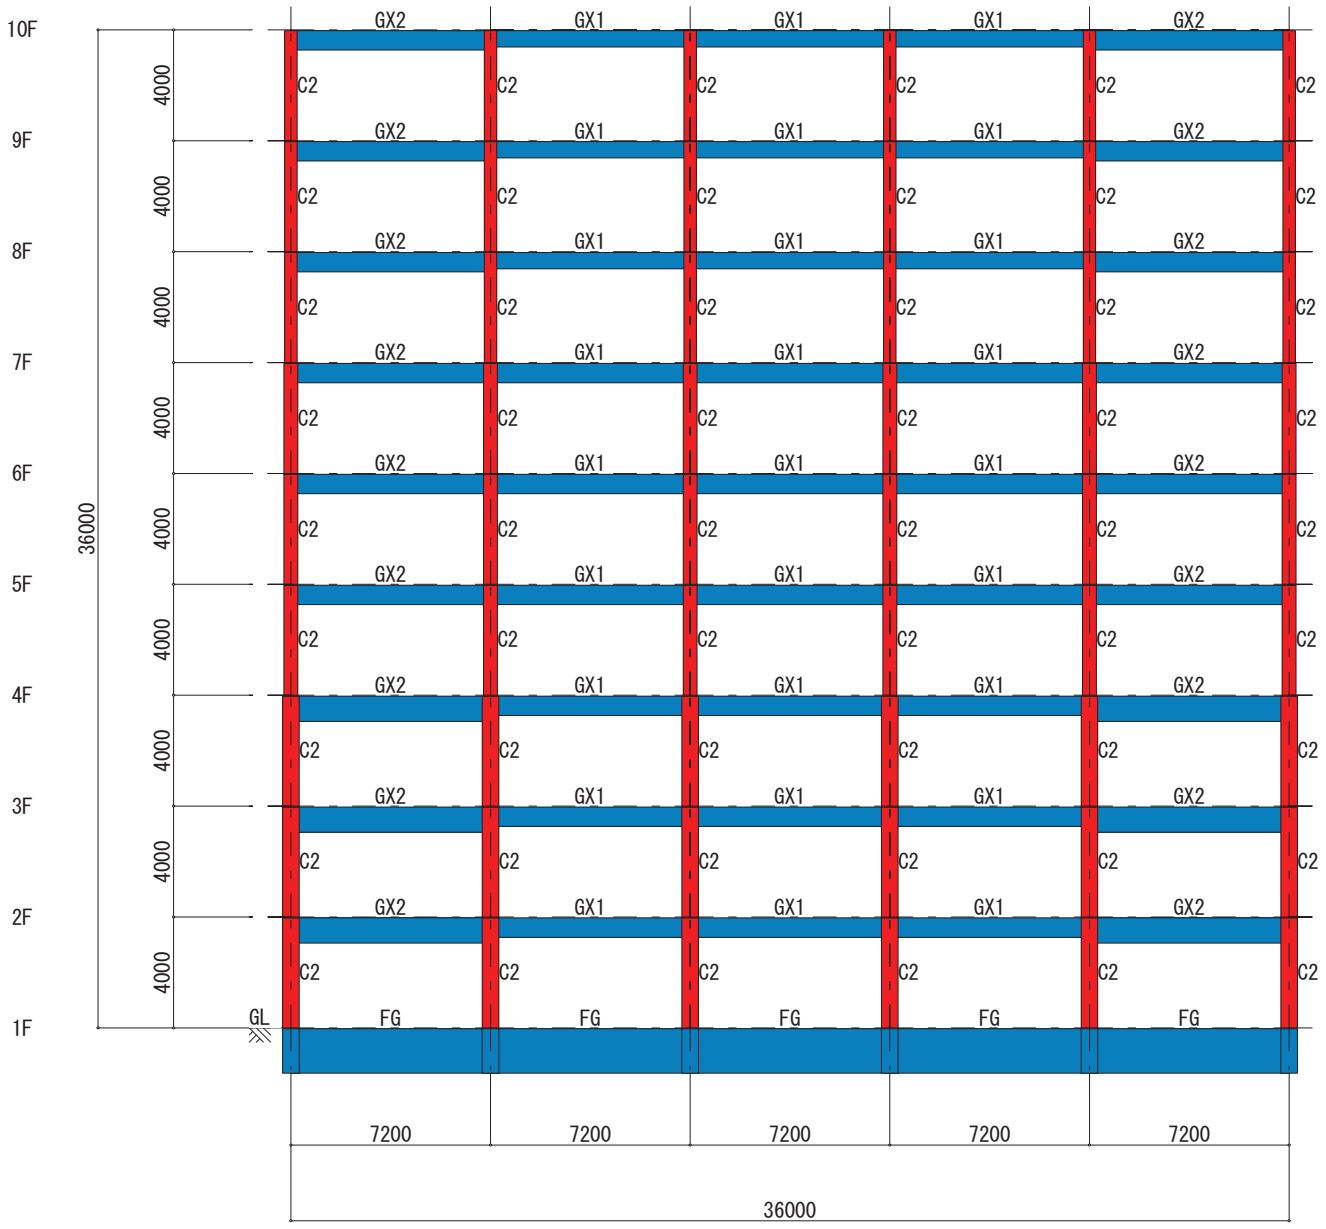
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

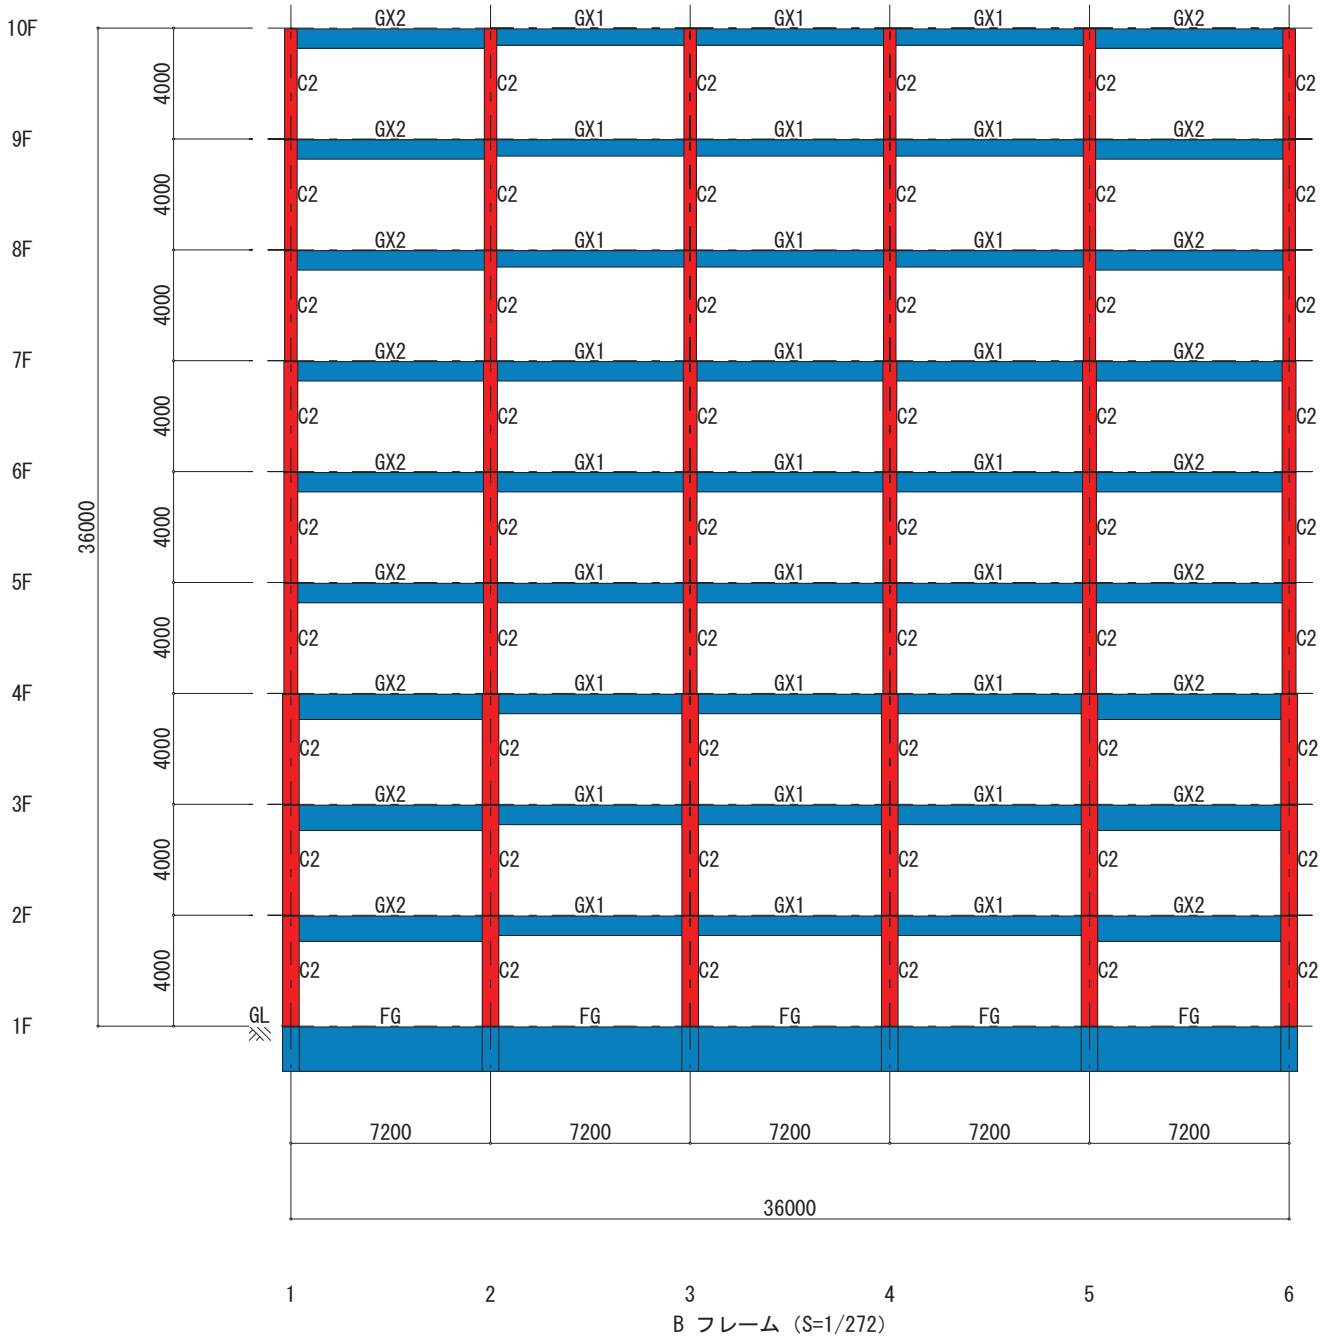
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

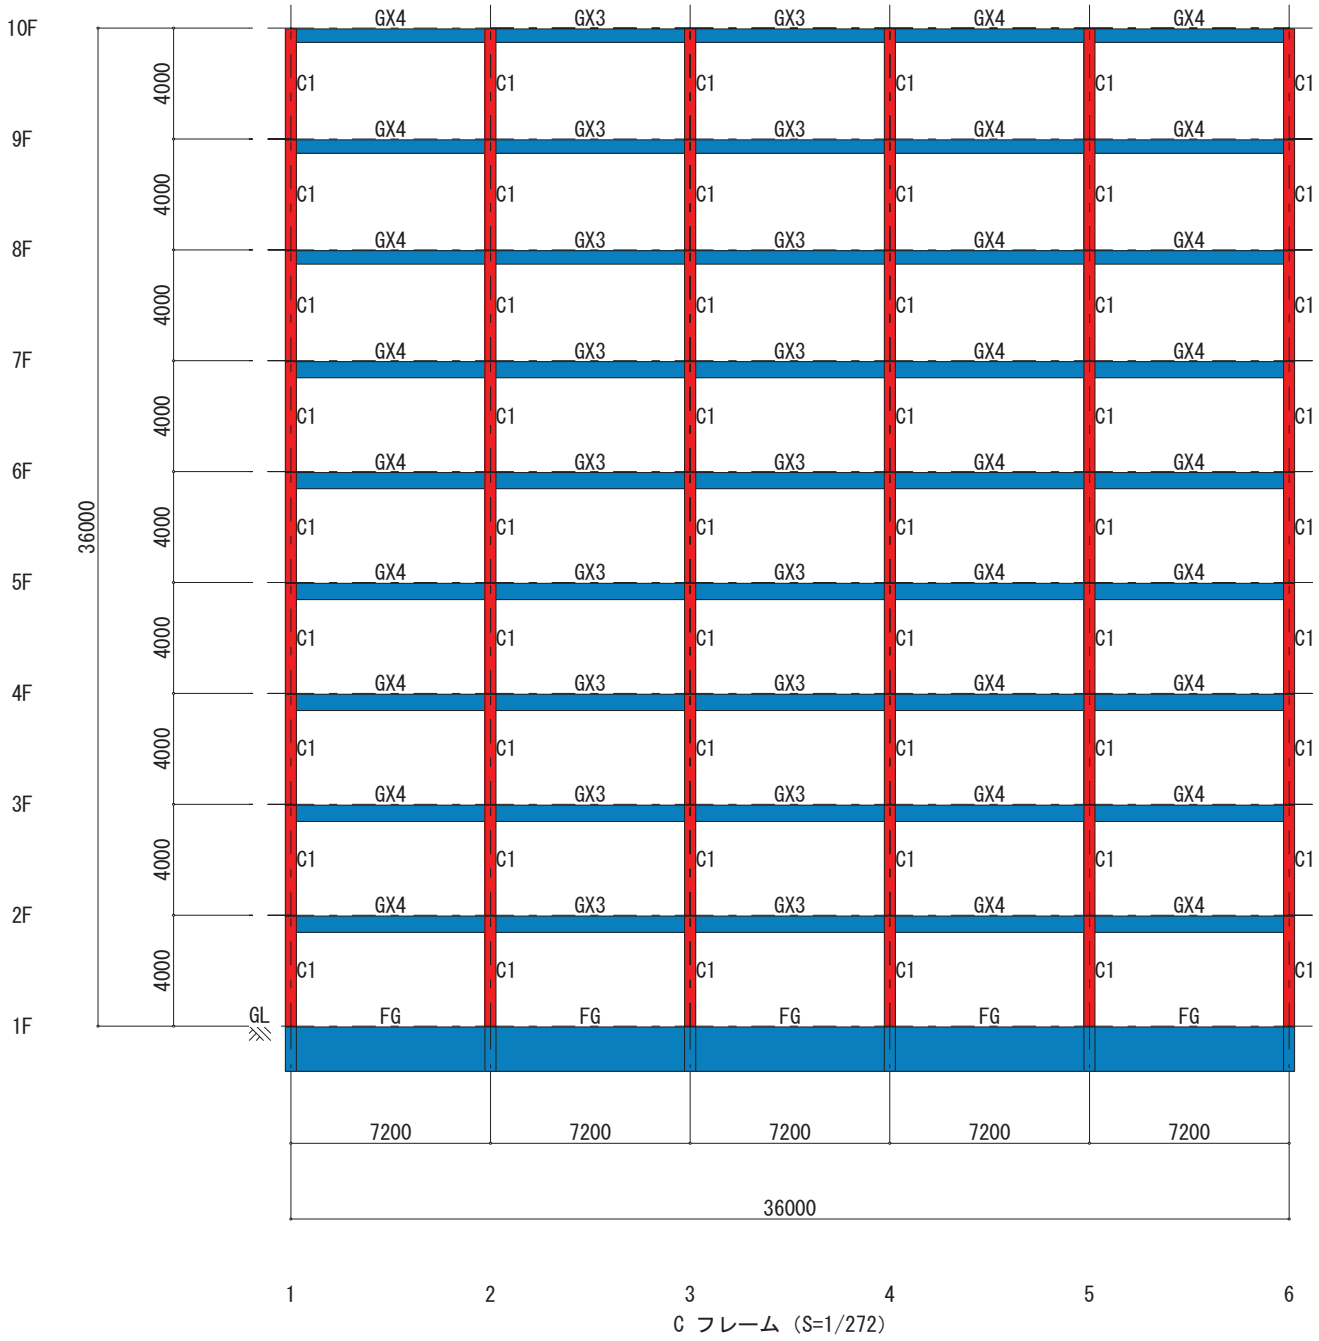
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

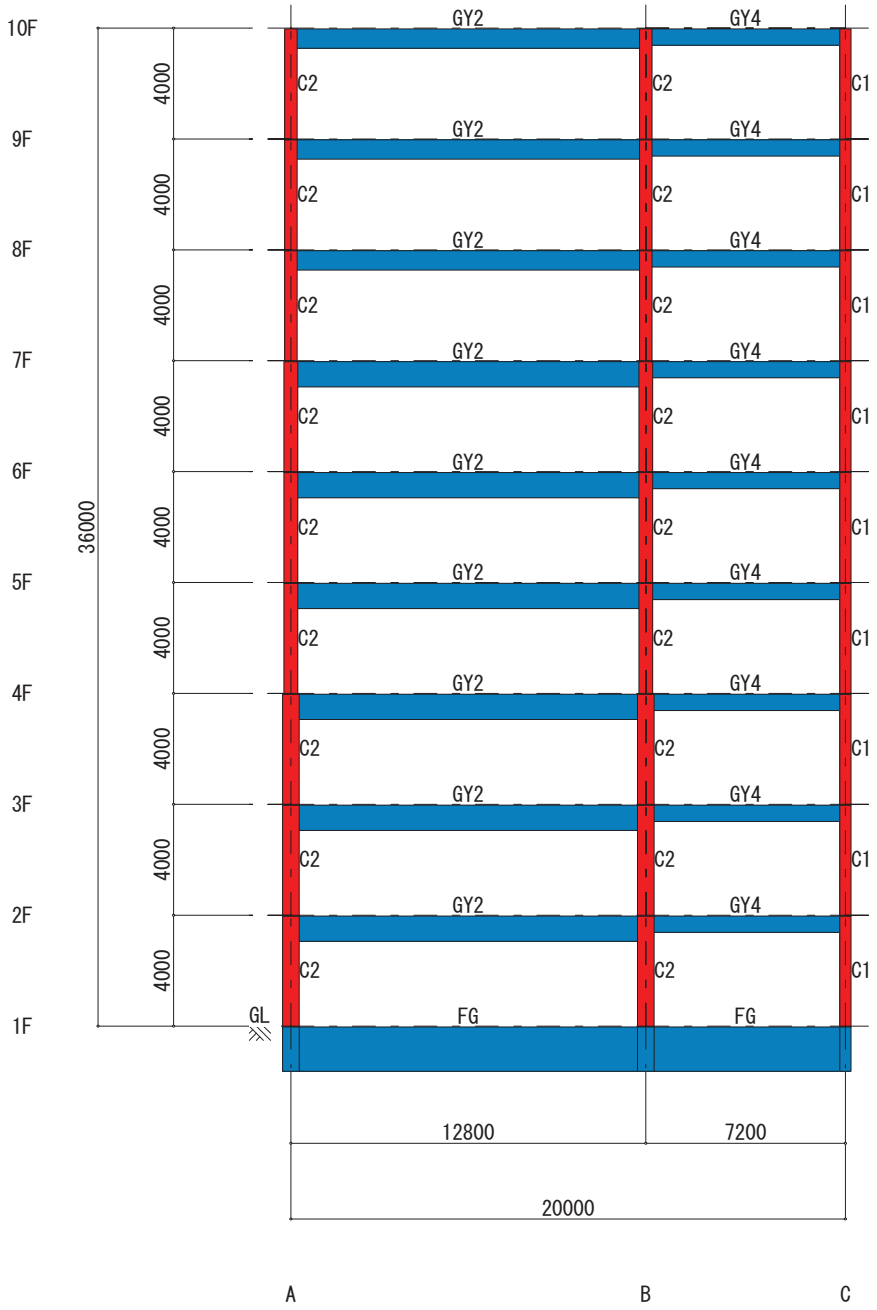
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GY2
GY4
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

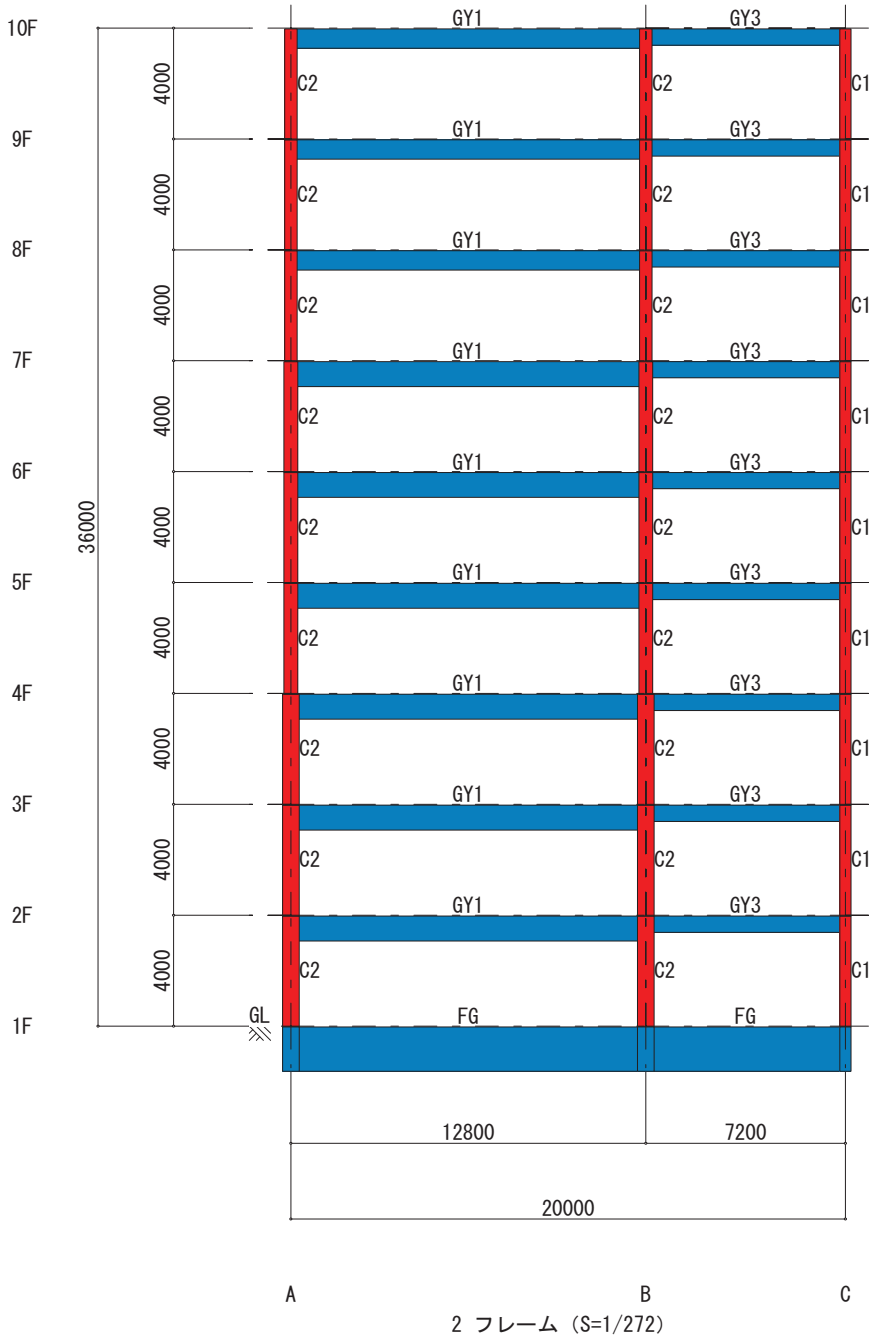
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

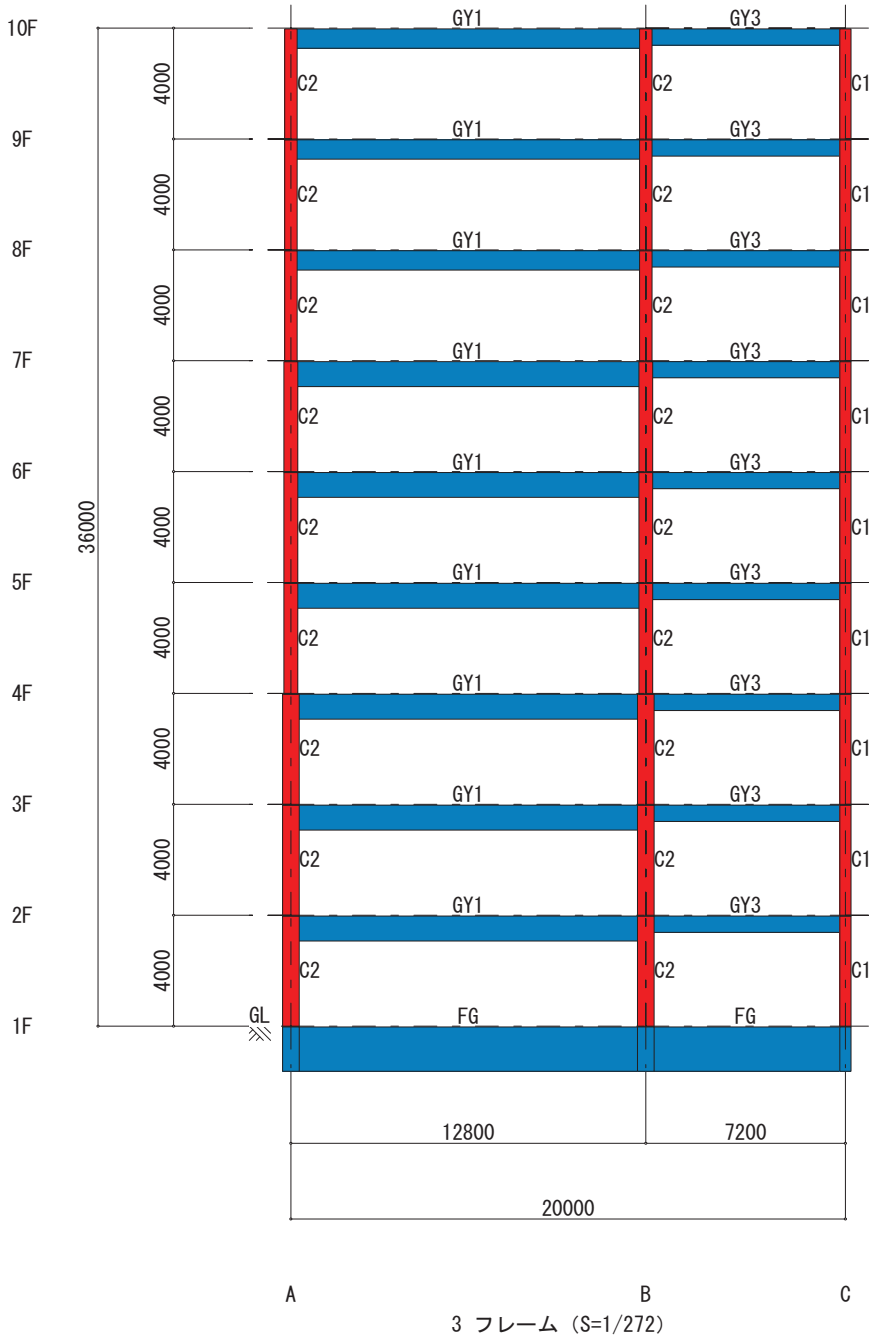
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

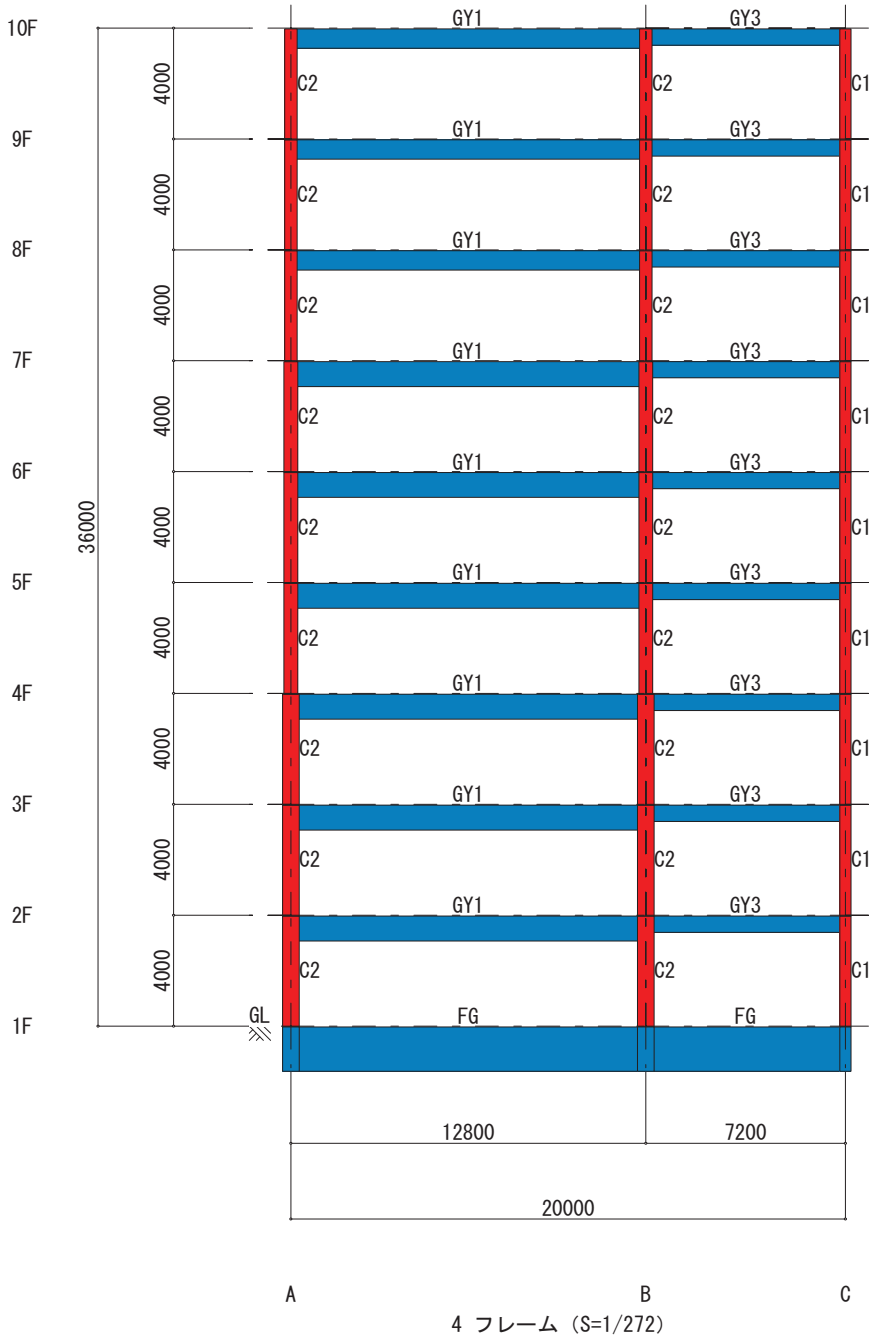
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

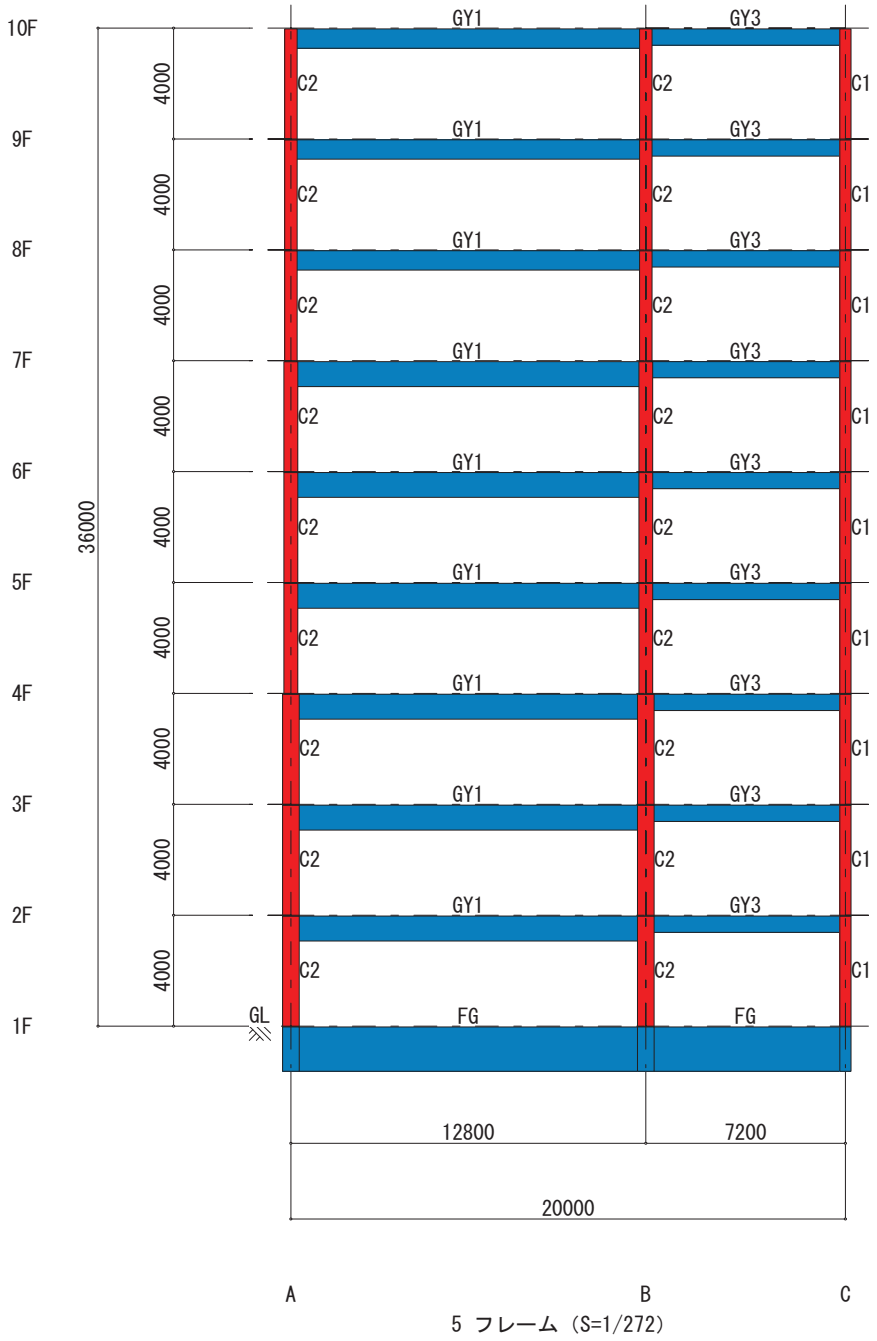
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

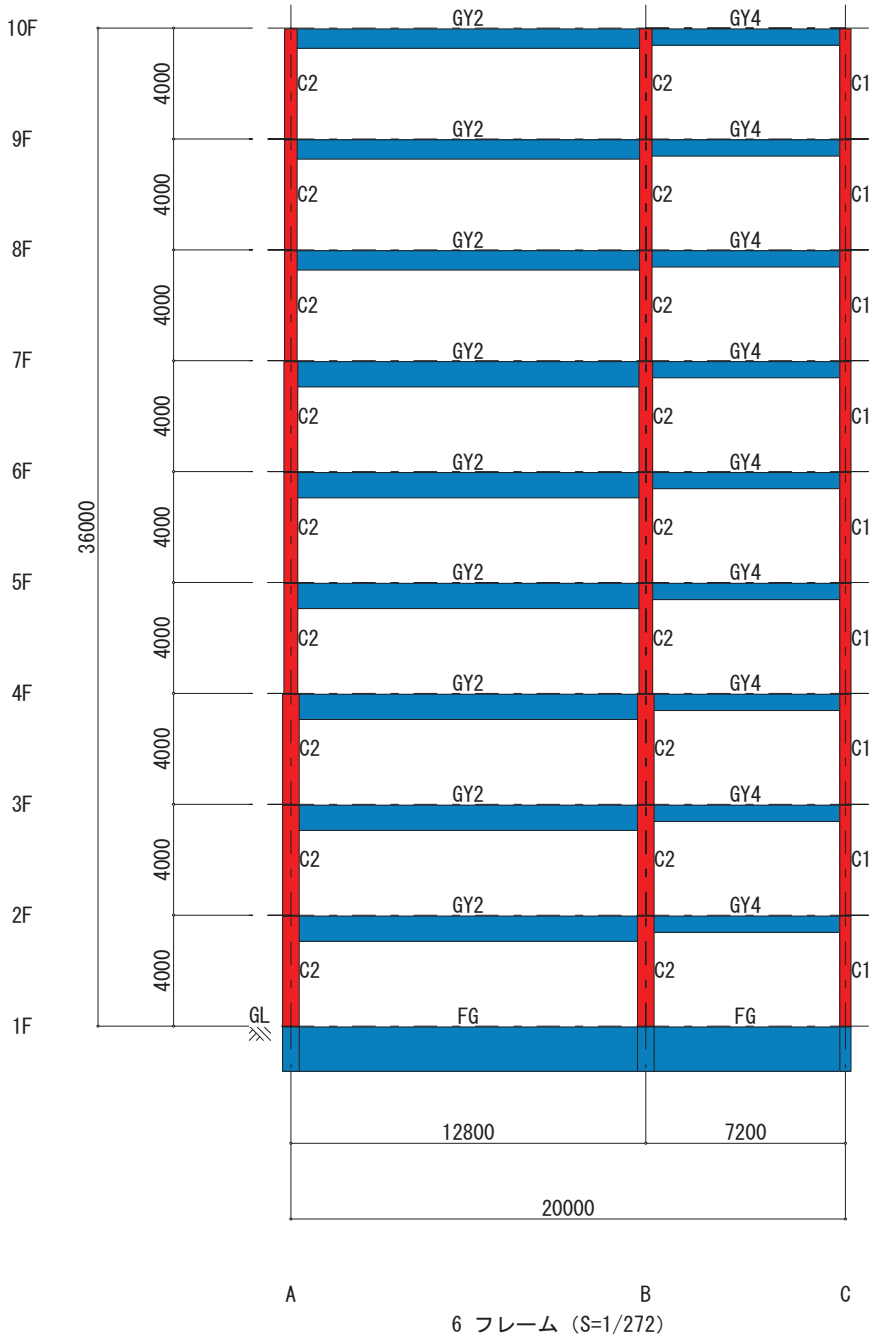
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 160
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―
上端筋	1段筋	7-D32
	2段筋	7-D32
下端筋	2段筋	7-D32
	1段筋	7-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		―

b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	2F - 4F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-912x302x18x34(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX3	GX3
層		5F - 7F	8F - 10F	2F - 4F	5F - 7F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX4	GX4	GX4
層		8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-488x300x11x18(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY2
層		2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F	2F ～ 4F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x36(18)	H形-900x350x19x32(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-912x302x18x34(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY3	GY3
層		5F ～ 7F	8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY3	GY4	GY4	GY4
層		8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C2
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	1F - 3F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x19(66.5)	角鋼-600x600x28(98)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2
階		4F - 6F	7F - 9F
位 置		全断面	全断面
断 面			
鉄骨断面(mm)		角鋼-500x500x36(126)	角鋼-450x450x25(87.5)
柱脚根巻き	柱符号		
	高さ(cm)		
接合部名称	端部		
	継手		

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td ：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	256.0	b1
			S2	256.0	b1
			S2		

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
105	x方向	直接	a	256.0	b1
			c	768.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	256.0	b1
			d	768.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	256.0	b1
			S1	256.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-10F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別
両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ
8F-10F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-7F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-10F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[＊：D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　：　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
　　：　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
10F	9.50
9F	8.00
8F	8.00
7F	8.00
6F	8.00
5F	8.00
4F	8.00
3F	8.00
2F	8.00
1F	15.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	0.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a）基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	1500
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	1500
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	1500

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	自動 （スラブ重量の拾いの「最下層重量の拾い」が拾うである場合、 または「基礎形状」が「基礎配置による」「べた基礎」である場合は「控除する」 それ以外の場合は「控除しない」）
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▨：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管箱形・		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▨：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	--	---	---	----	----
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	--	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 1.080　(h(0.02+0.01α) による)	T = 1.080　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.872	Rt = 0.872
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.174	Ci = 0.174

I-3.8　特殊荷重

I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
Ⓢ ：特殊スラブ荷重
Ⓙ ：特殊節点荷重
Ⓤ ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重

・特殊スラブ荷重･特殊小ばり荷重･追加重量･特殊節点荷重

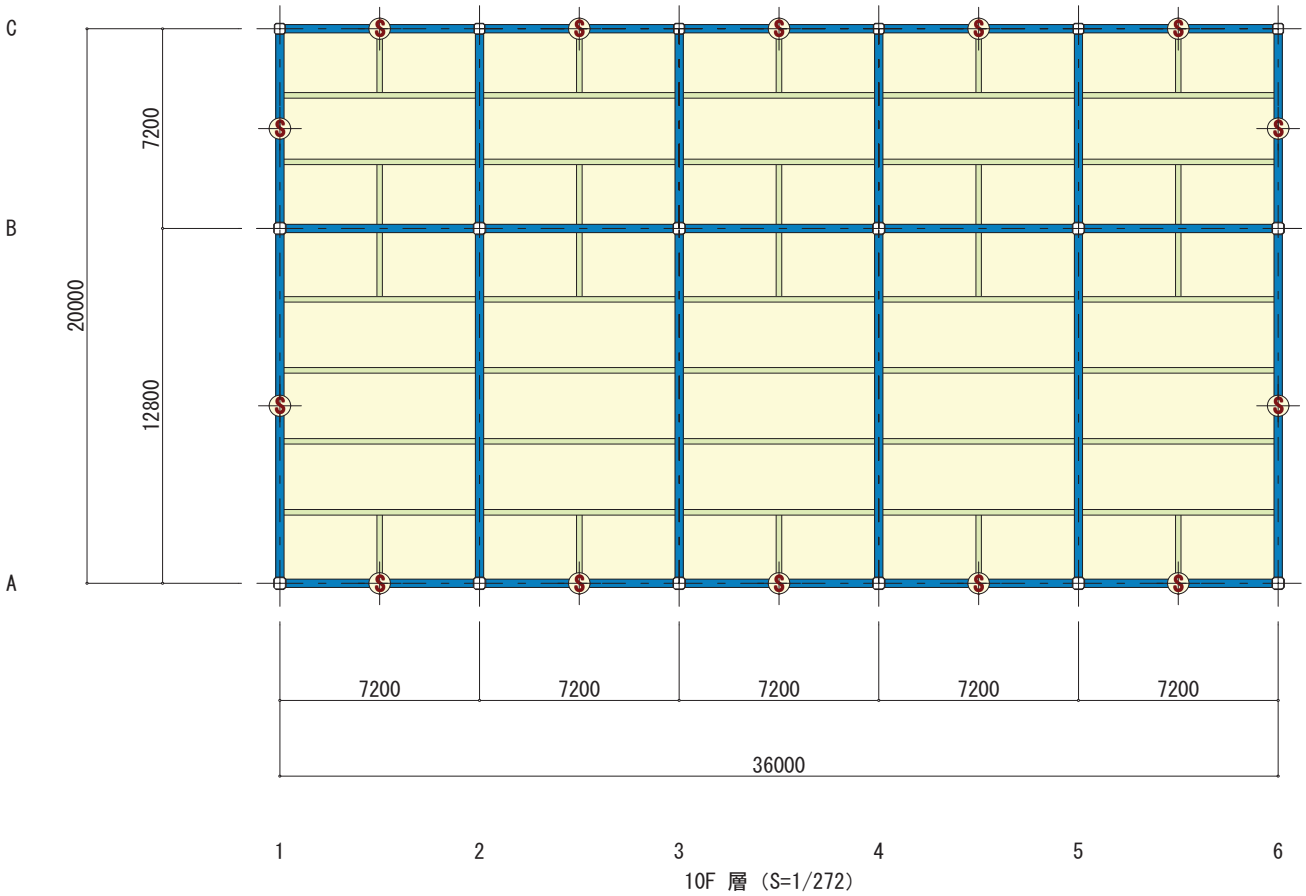

10F 層 (S=1/272)

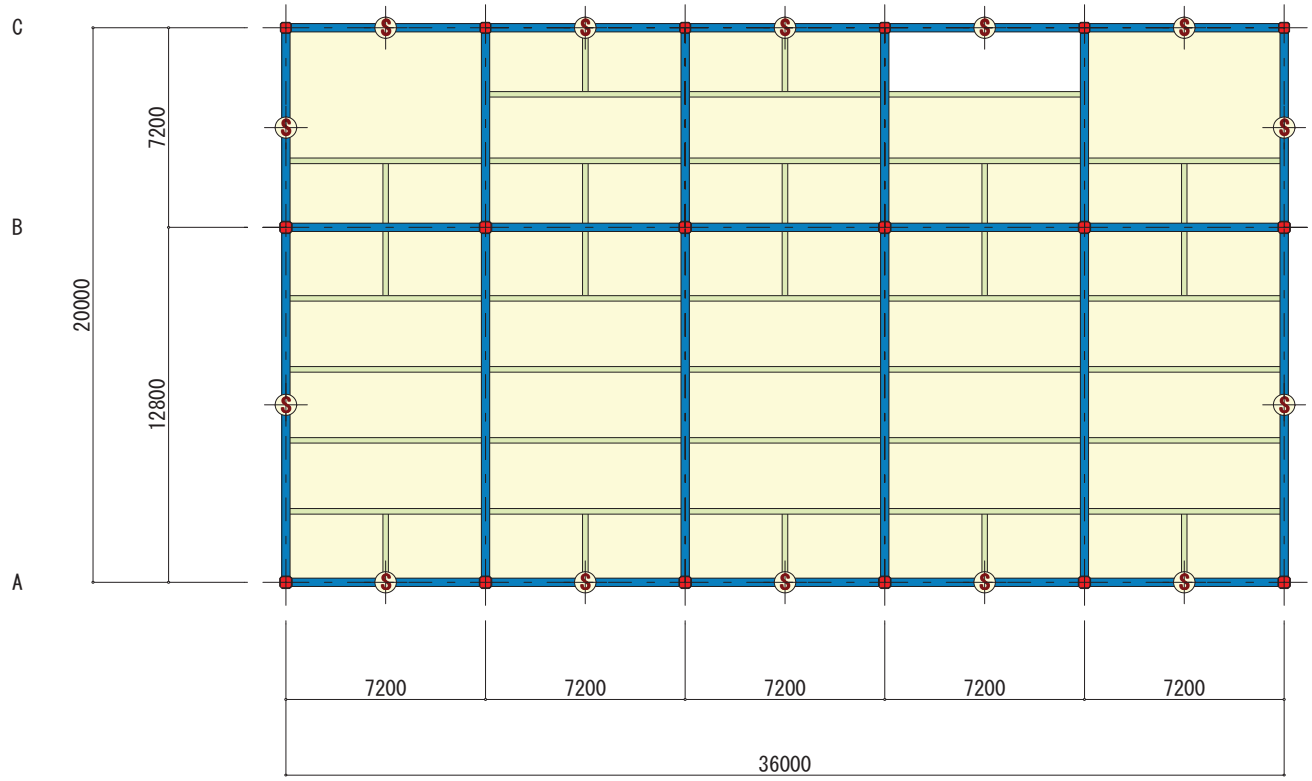

9F 層 (S=1/272)

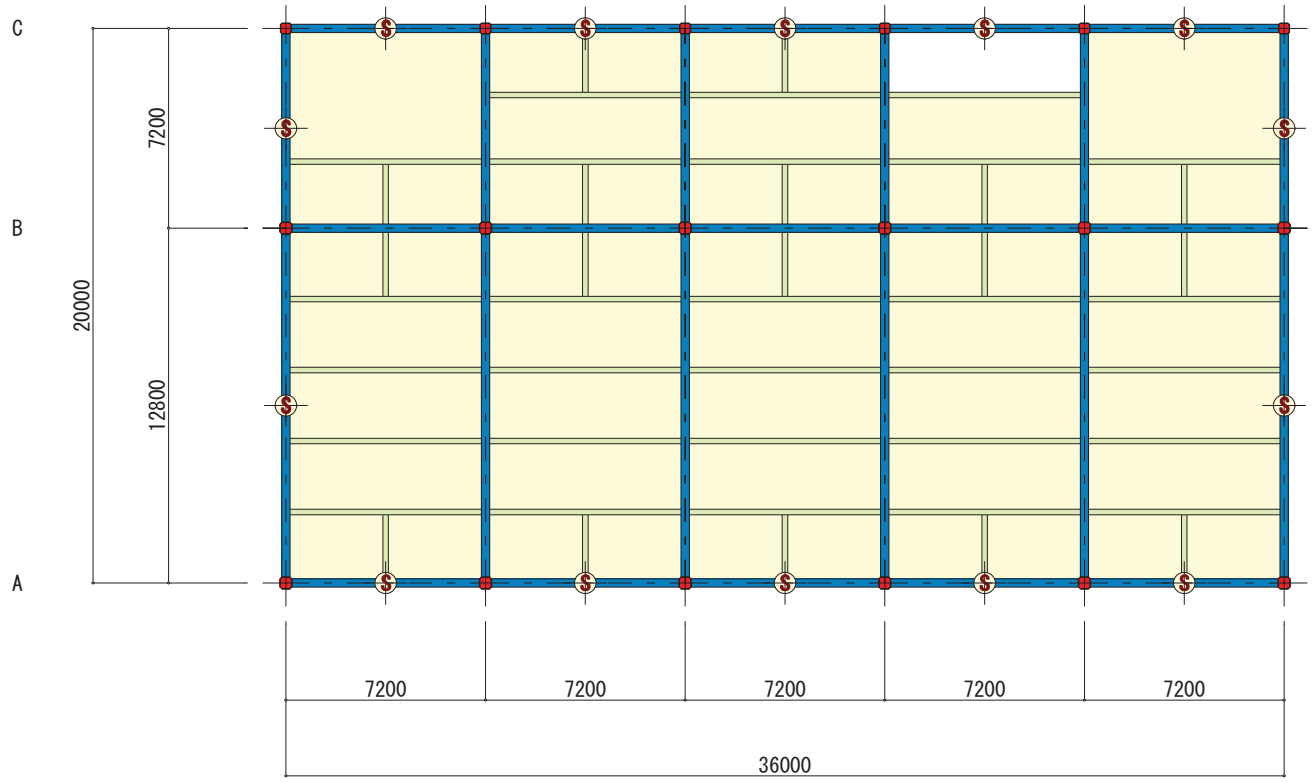

8F 層 (S=1/272)

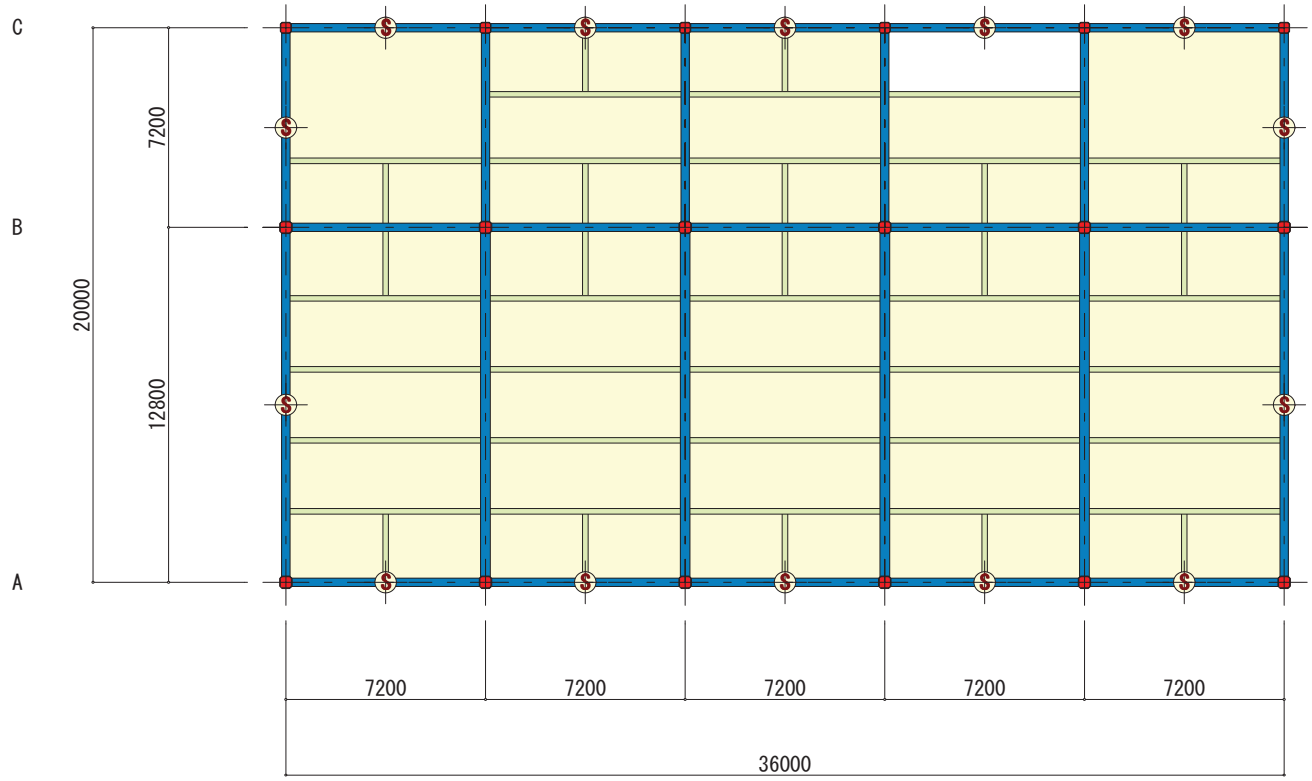

7F 層 (S=1/272)

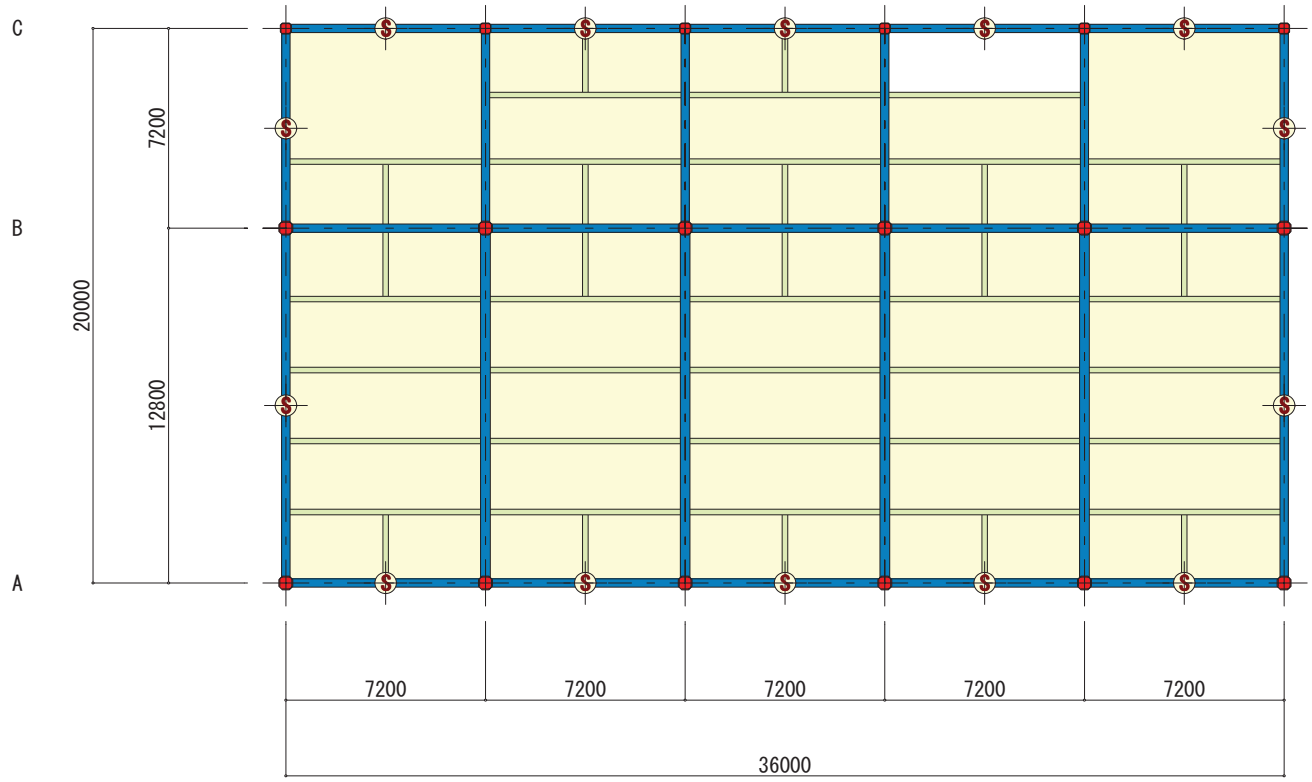

6F 層 (S=1/272)

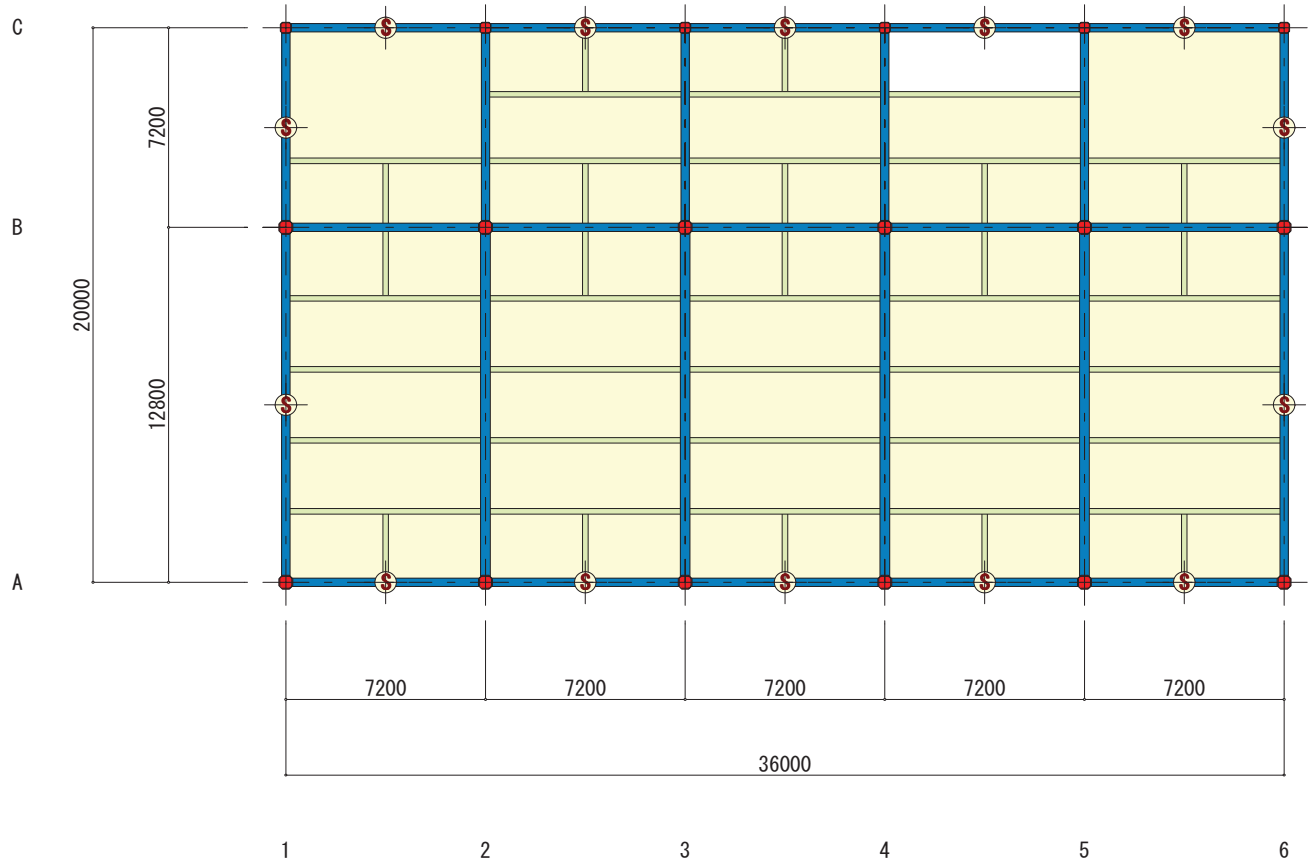

5F 層 (S=1/272)

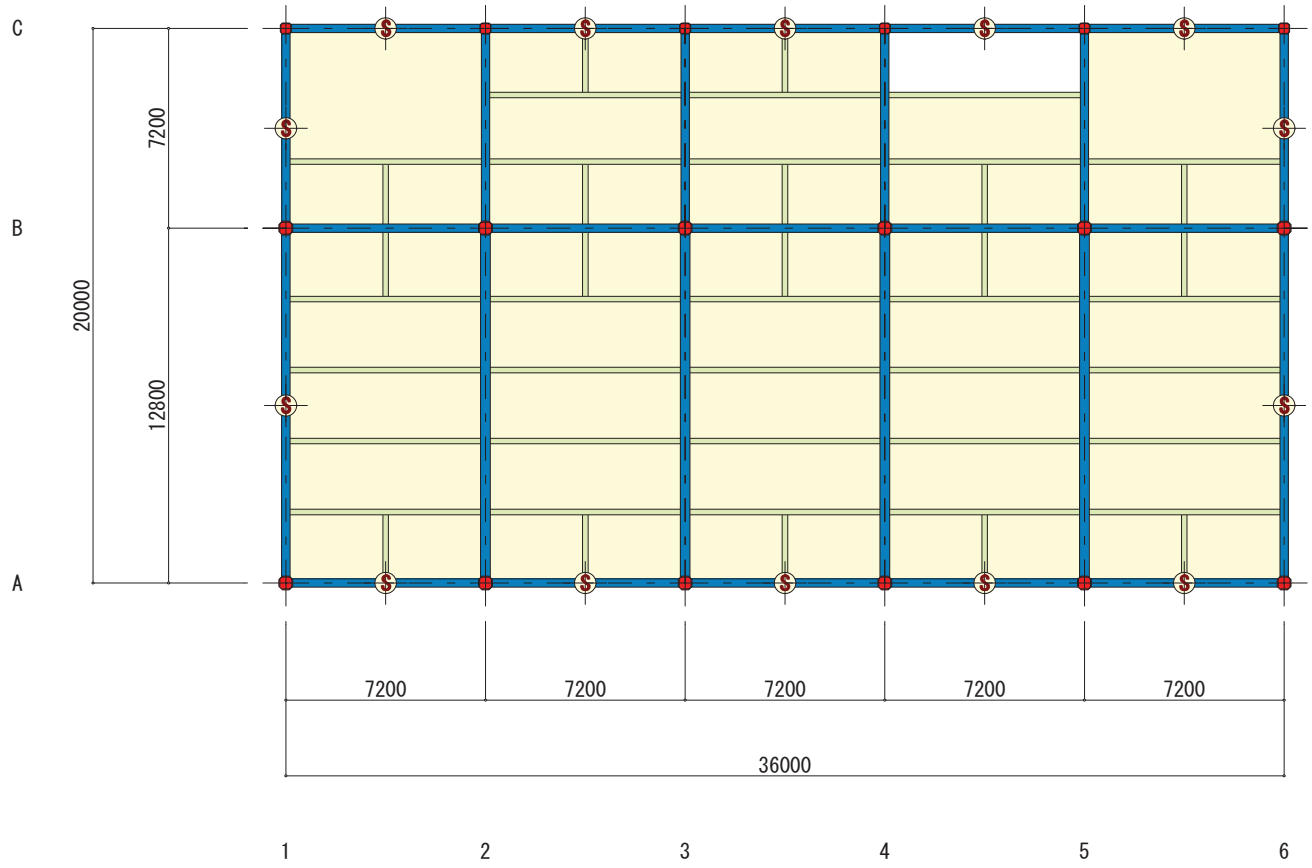

4F 層 (S=1/272)

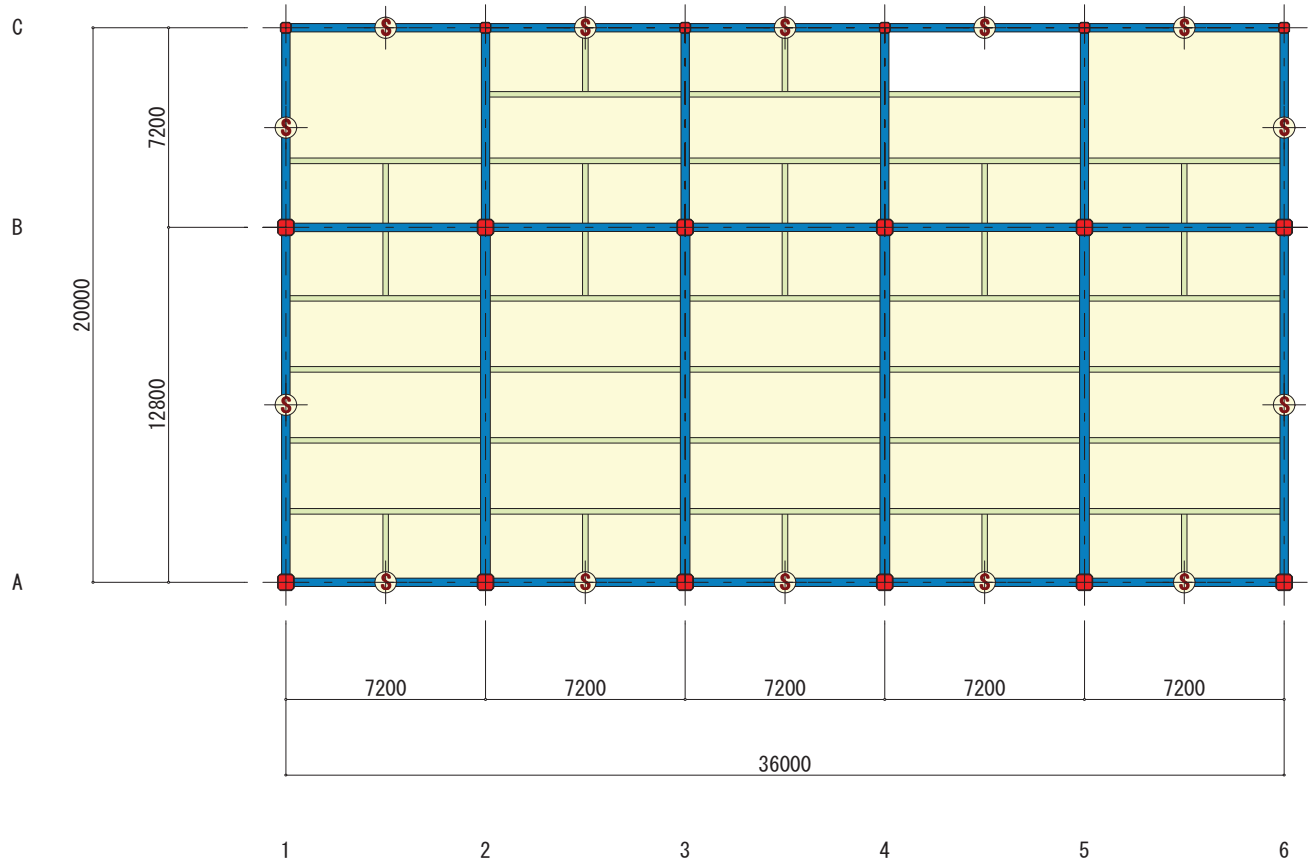

3F 層 (S=1/272)

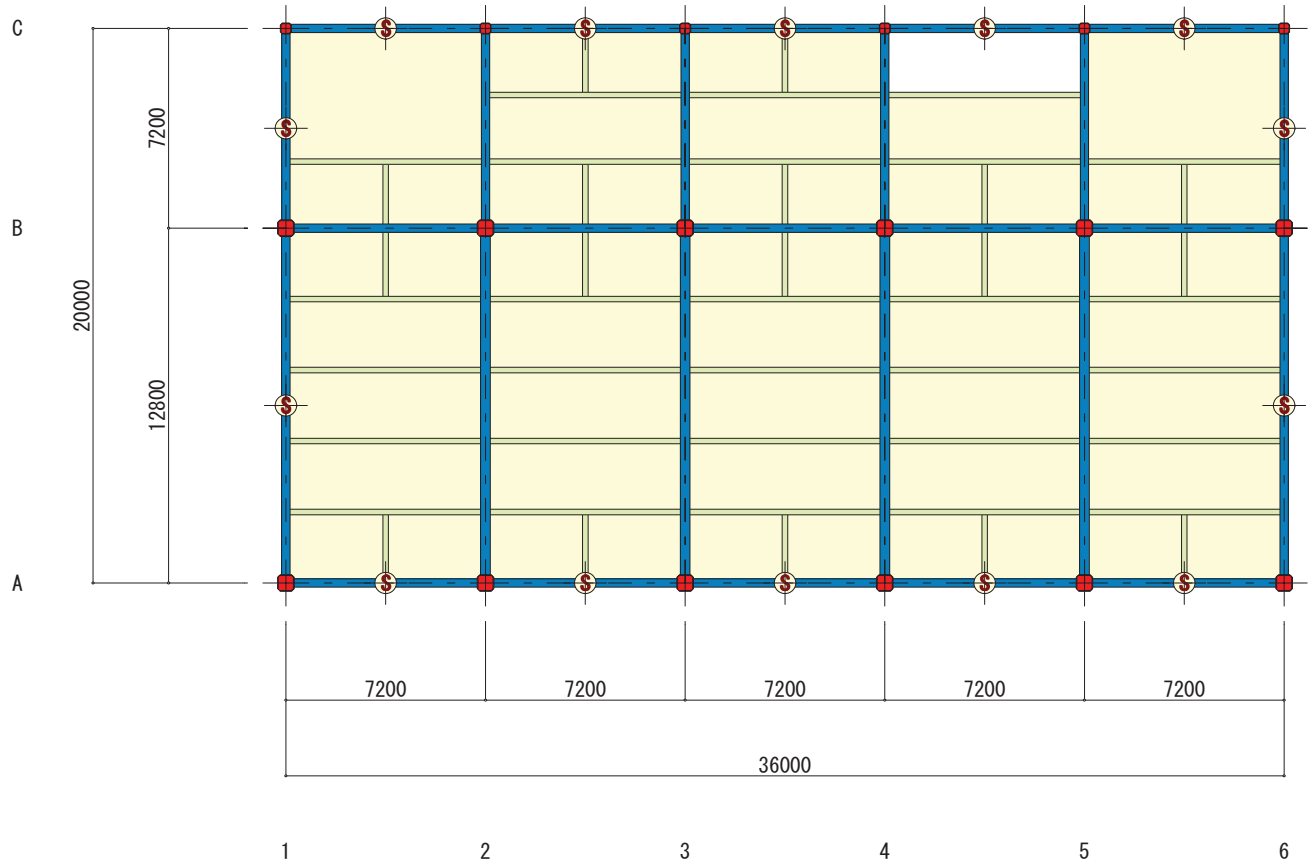

2F 層 (S=1/272)

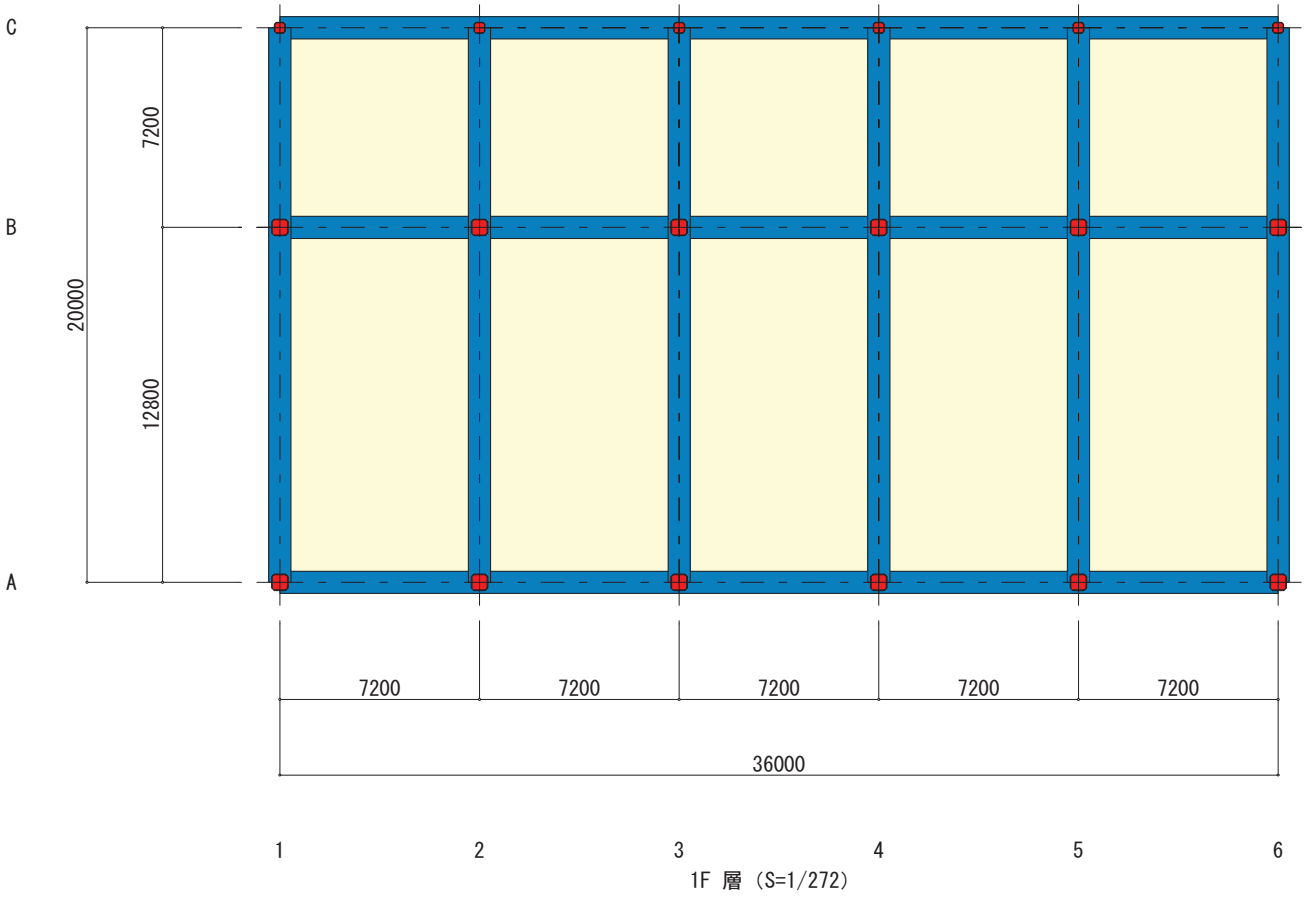

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
10F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
9F	A	3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
5F	1	B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4　モデル化

I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向(基準軸との角度)	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける

スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)
S造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

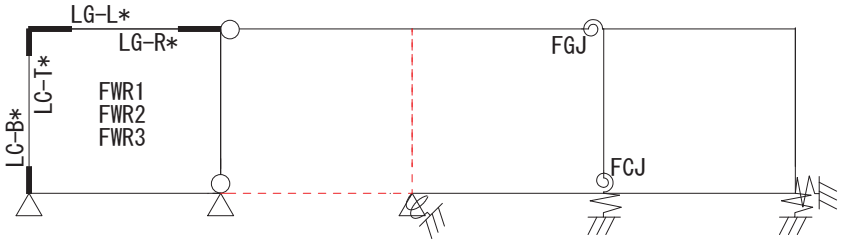

支点バネ
：鉛直方向バネ
：回転方向バネ
：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
○　：ピン節点
：回転バネ
「BP」はベースプレートによる回転剛性
FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)

：ダミーばり
ダミー柱

剛域
LG-L　：はり左端剛域 (cm)
LG-R　：はり右端剛域 (cm)
LC-B　：柱脚剛域 (cm)
LC-T　：柱頭剛域 (cm)
＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
FWR2　：開口長さ比 Lo/L
FWR3　：開口高さ比 Ho/H

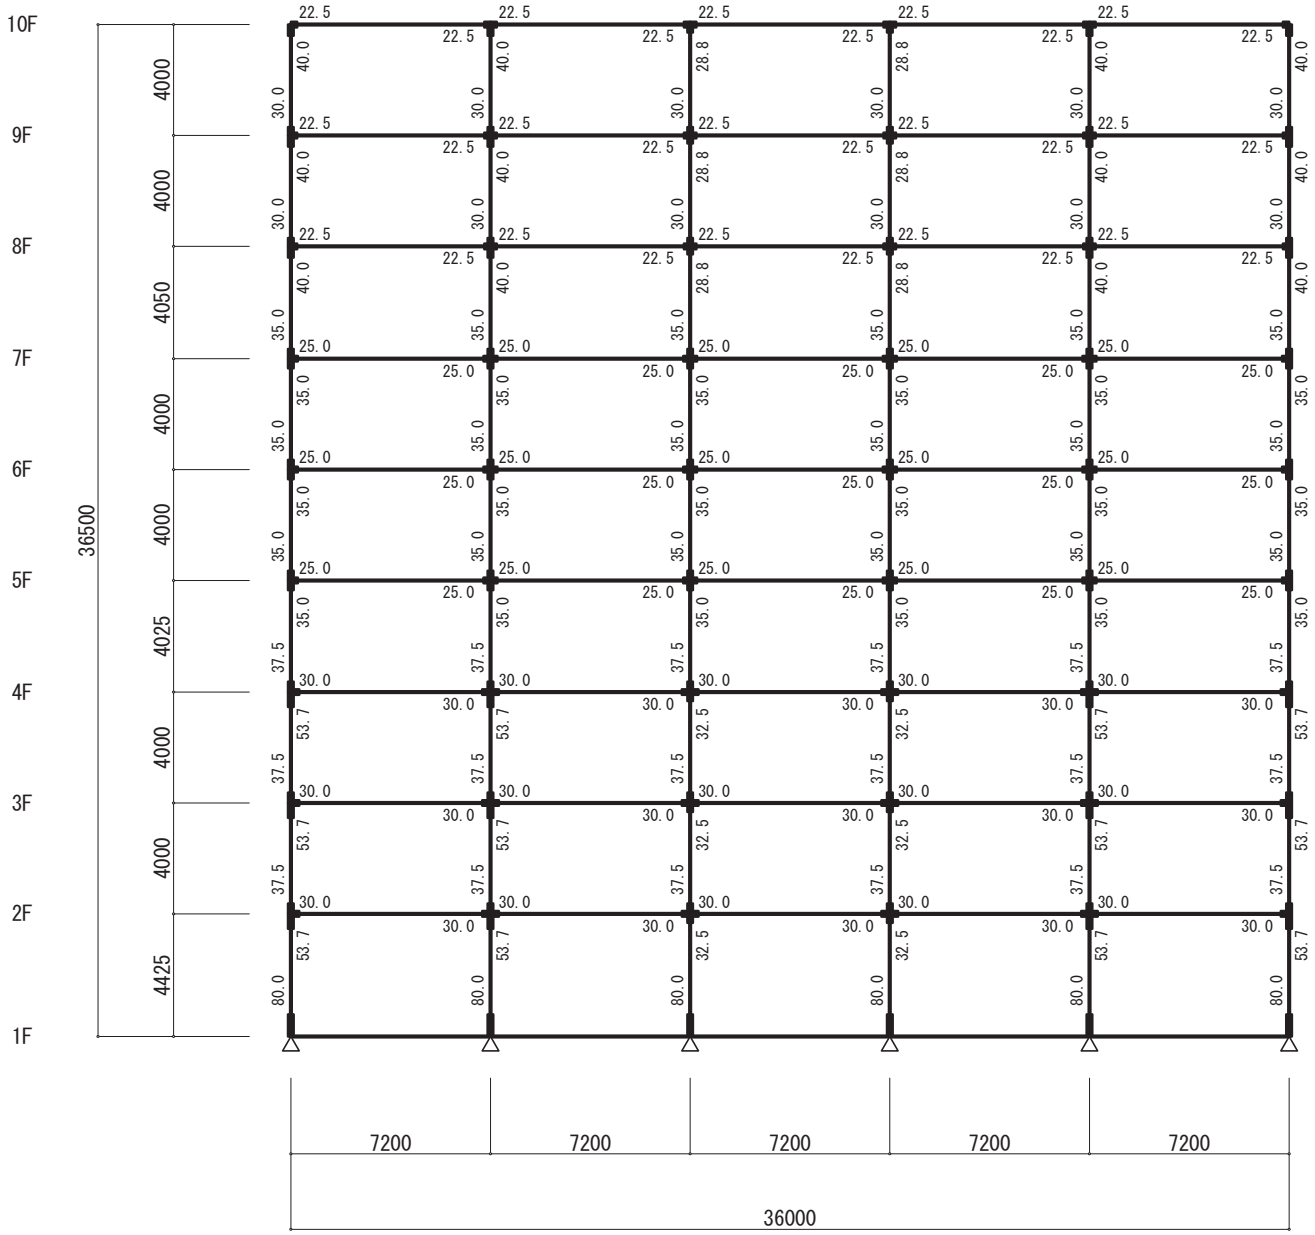
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

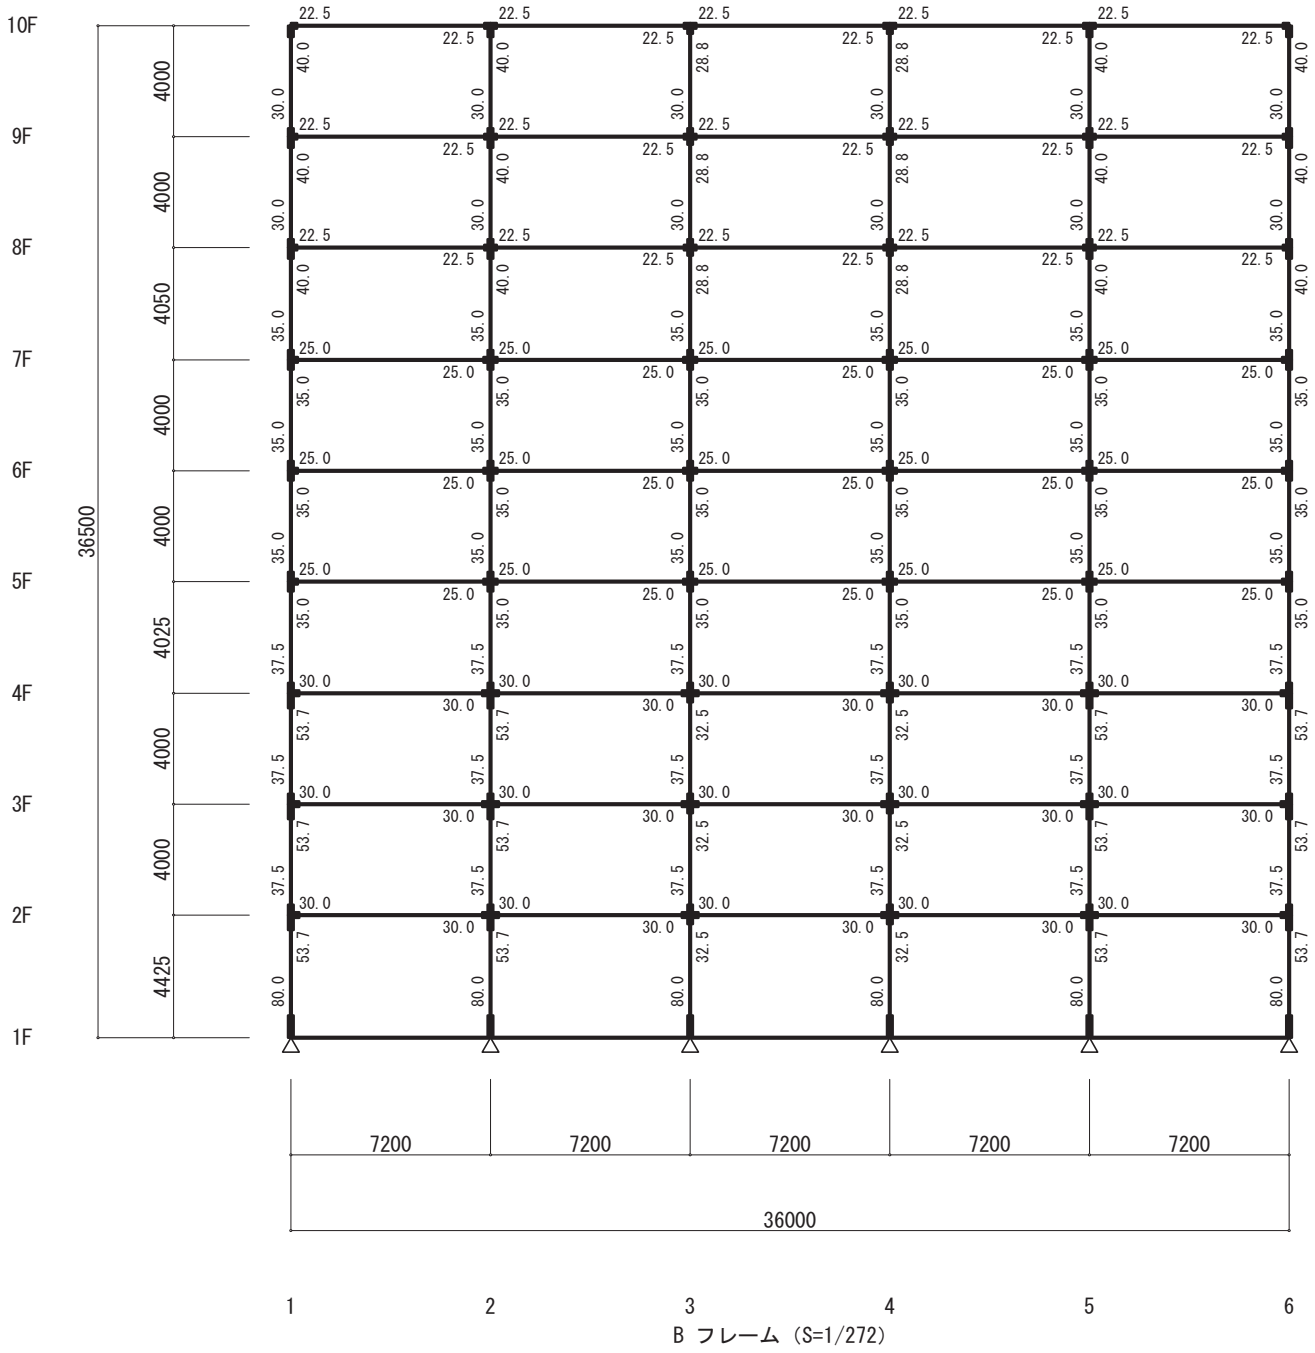
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

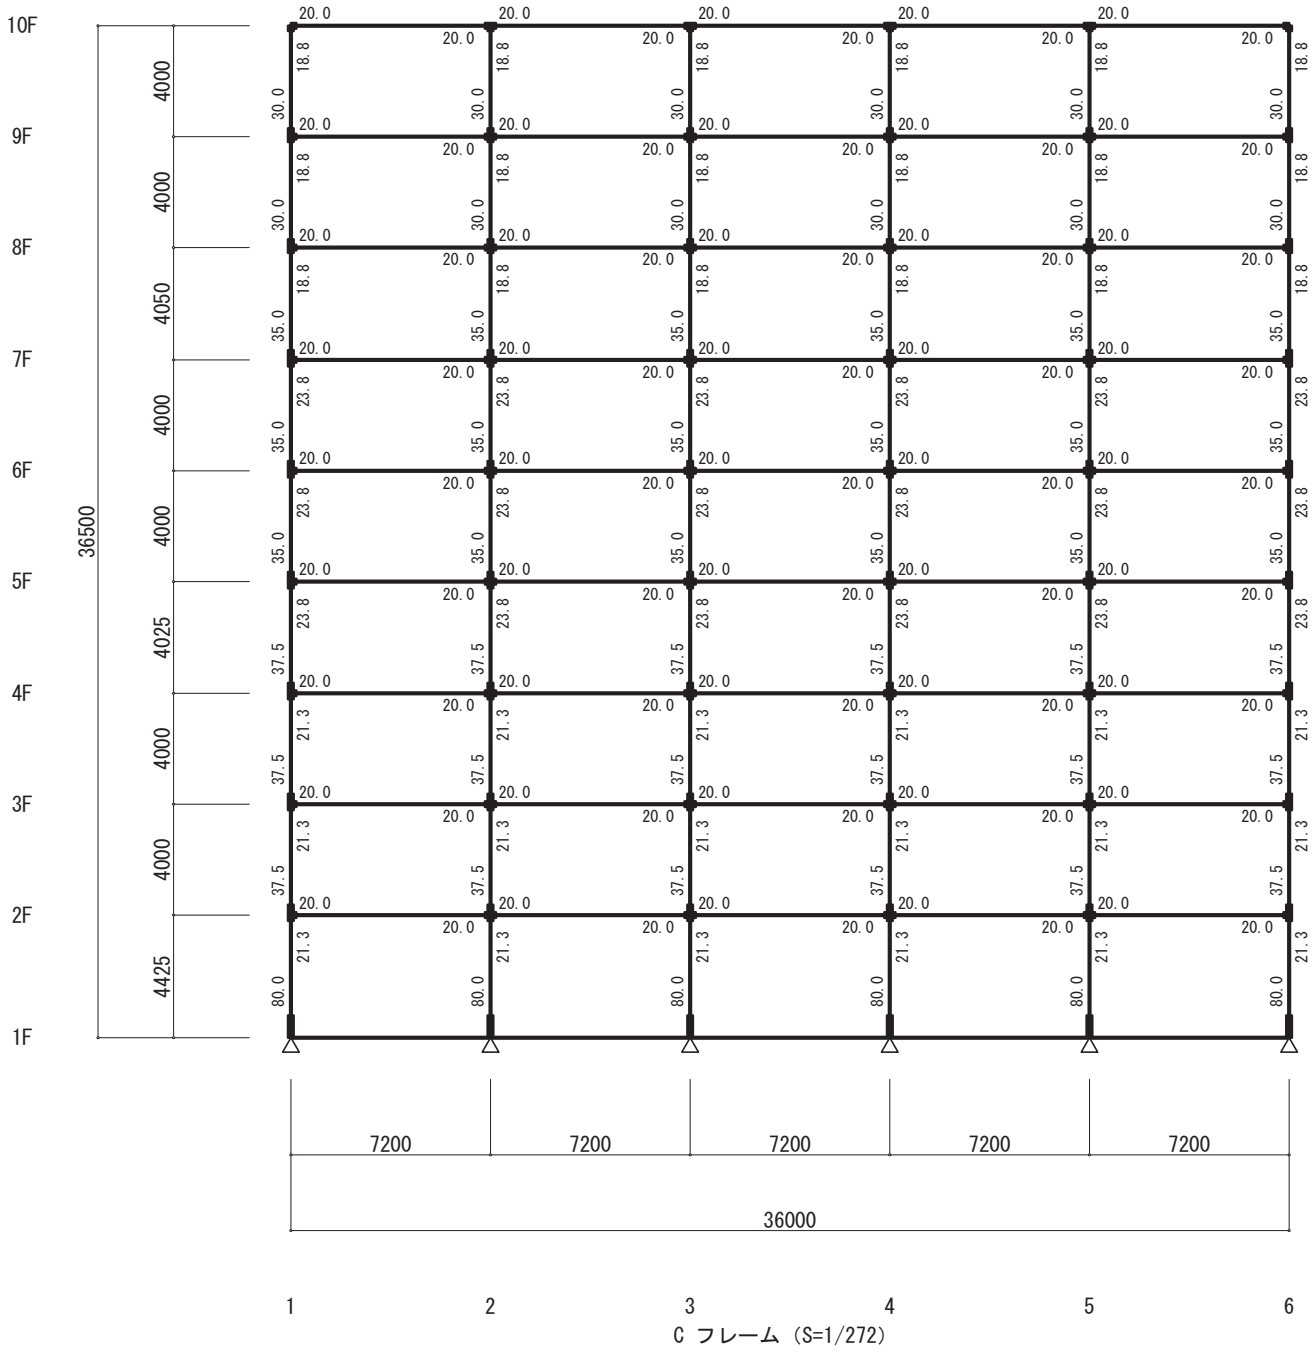
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

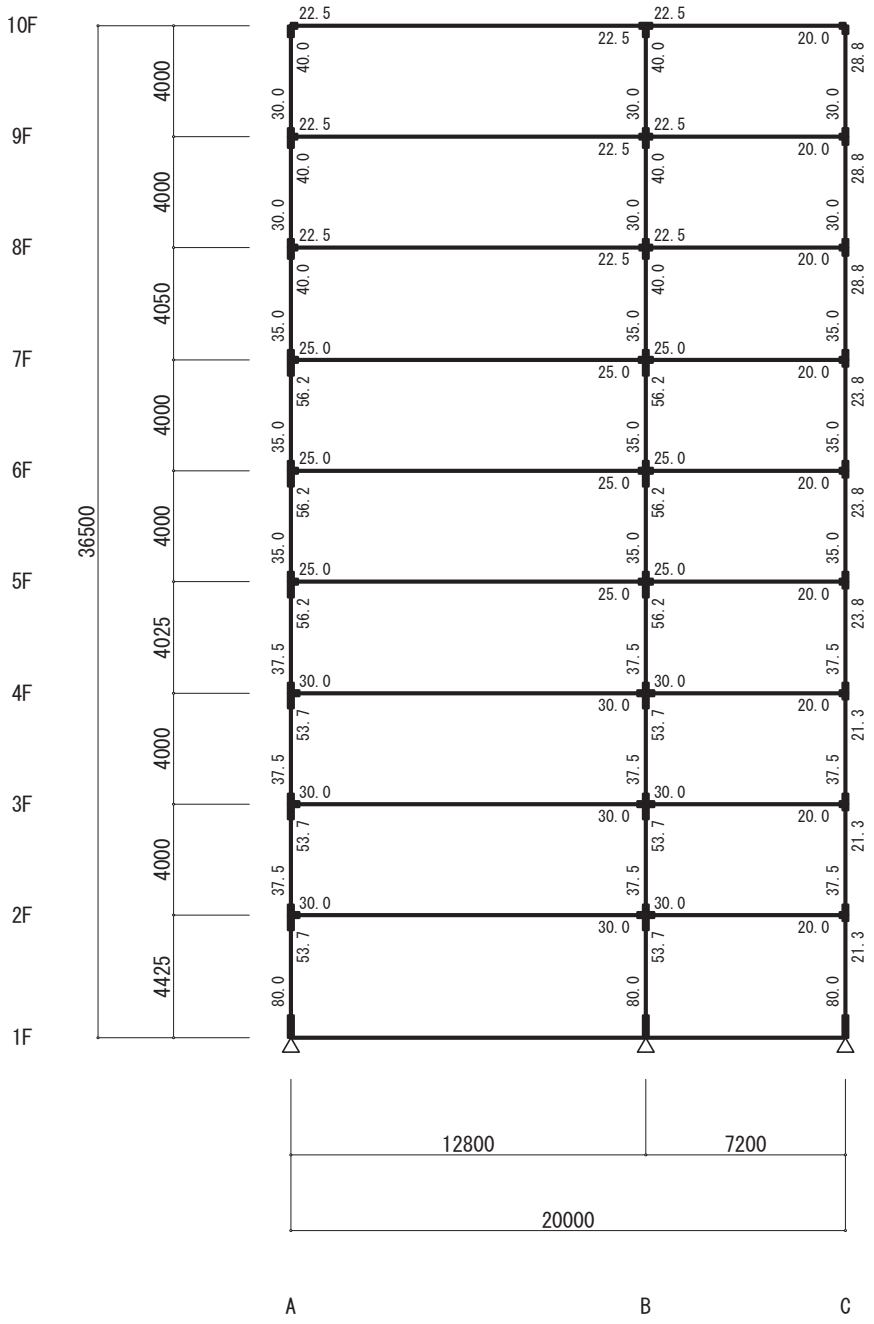
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

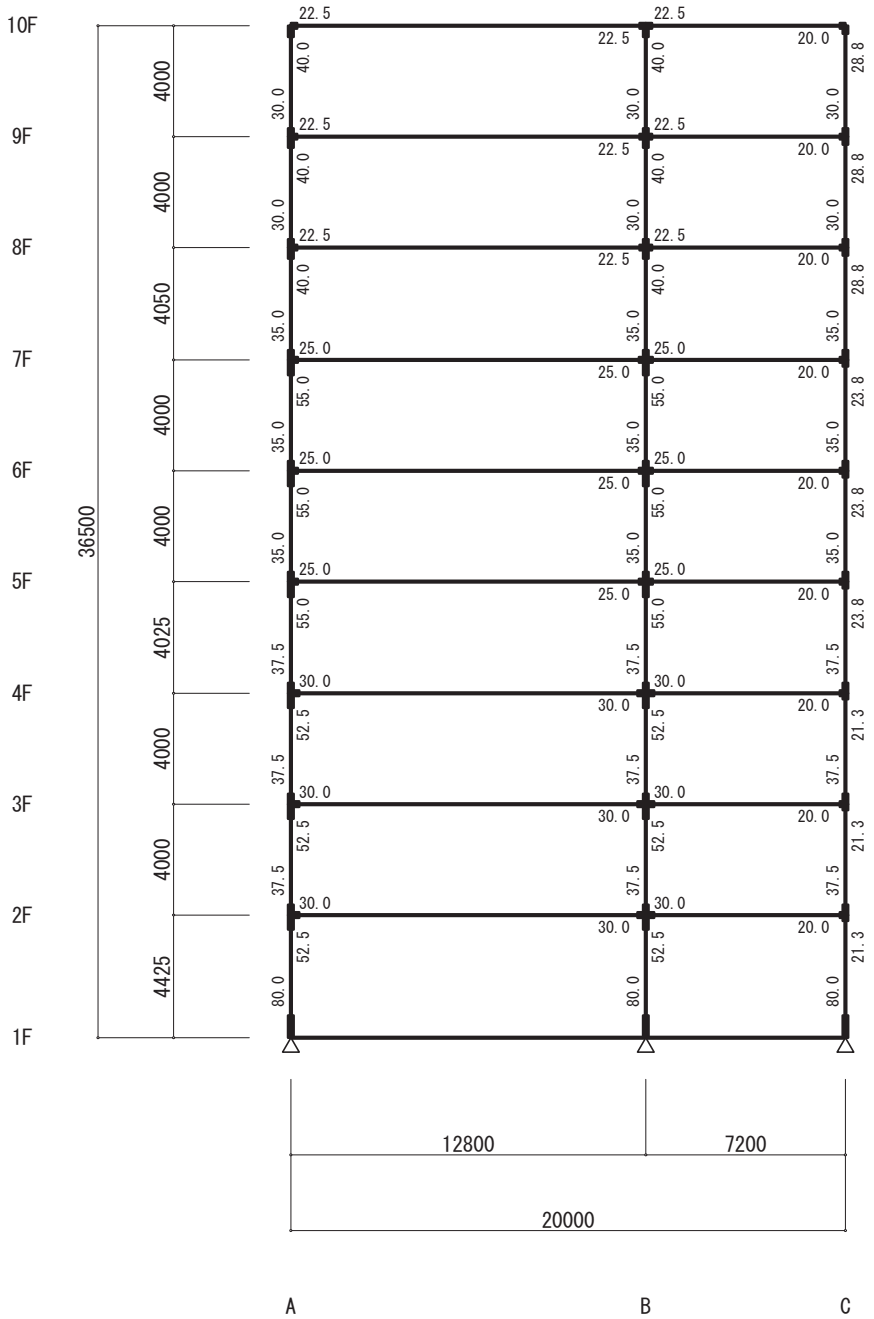
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

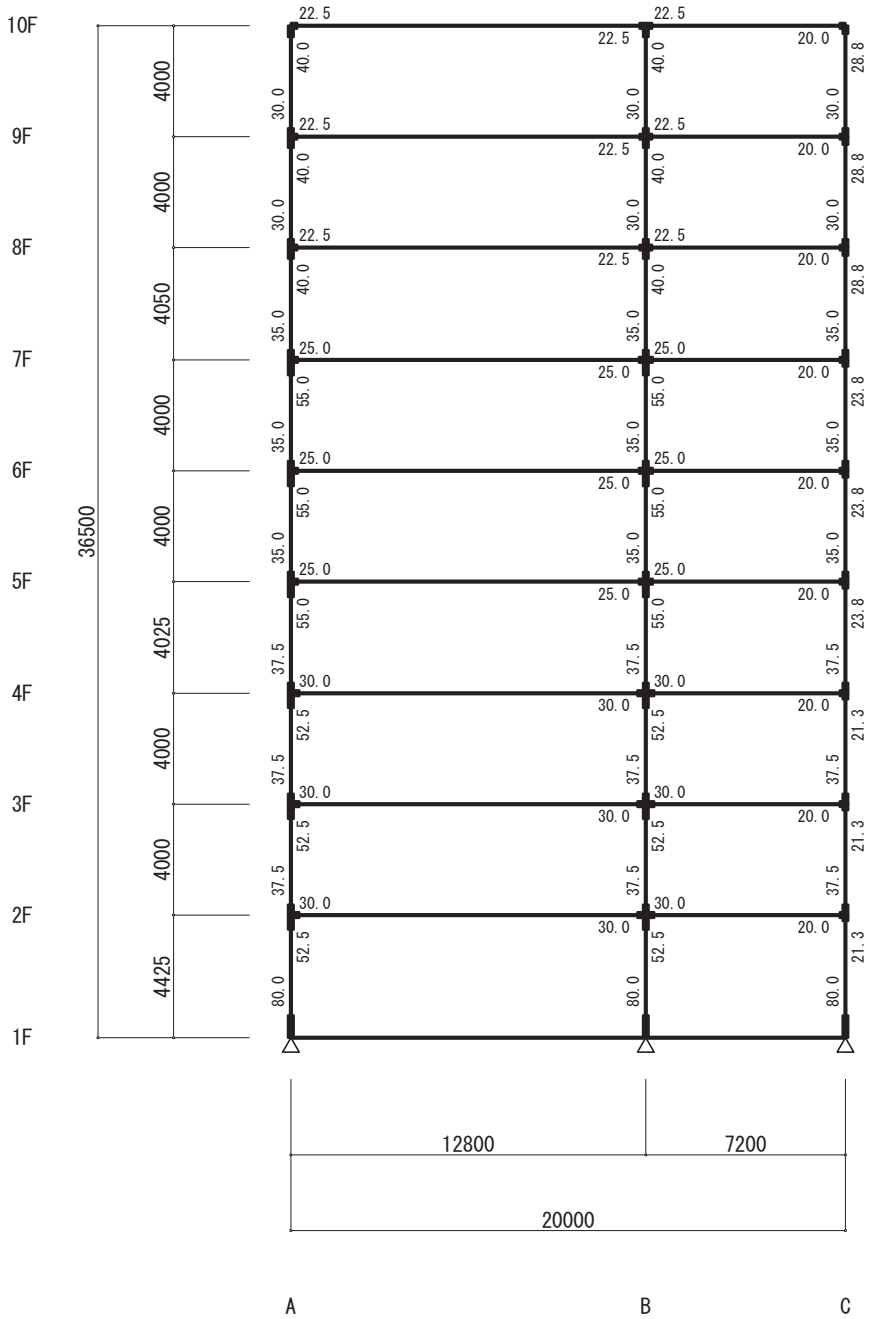
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

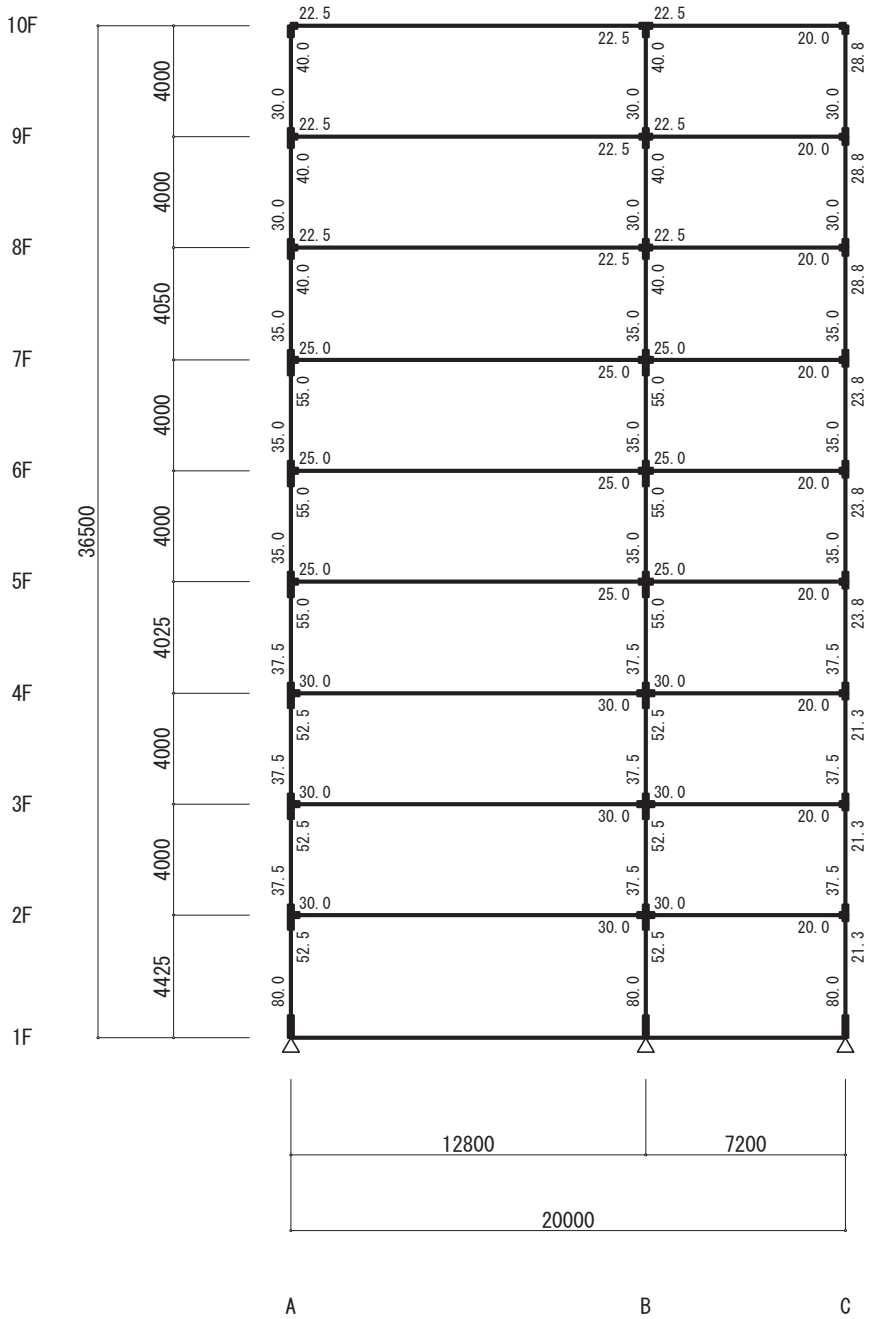
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

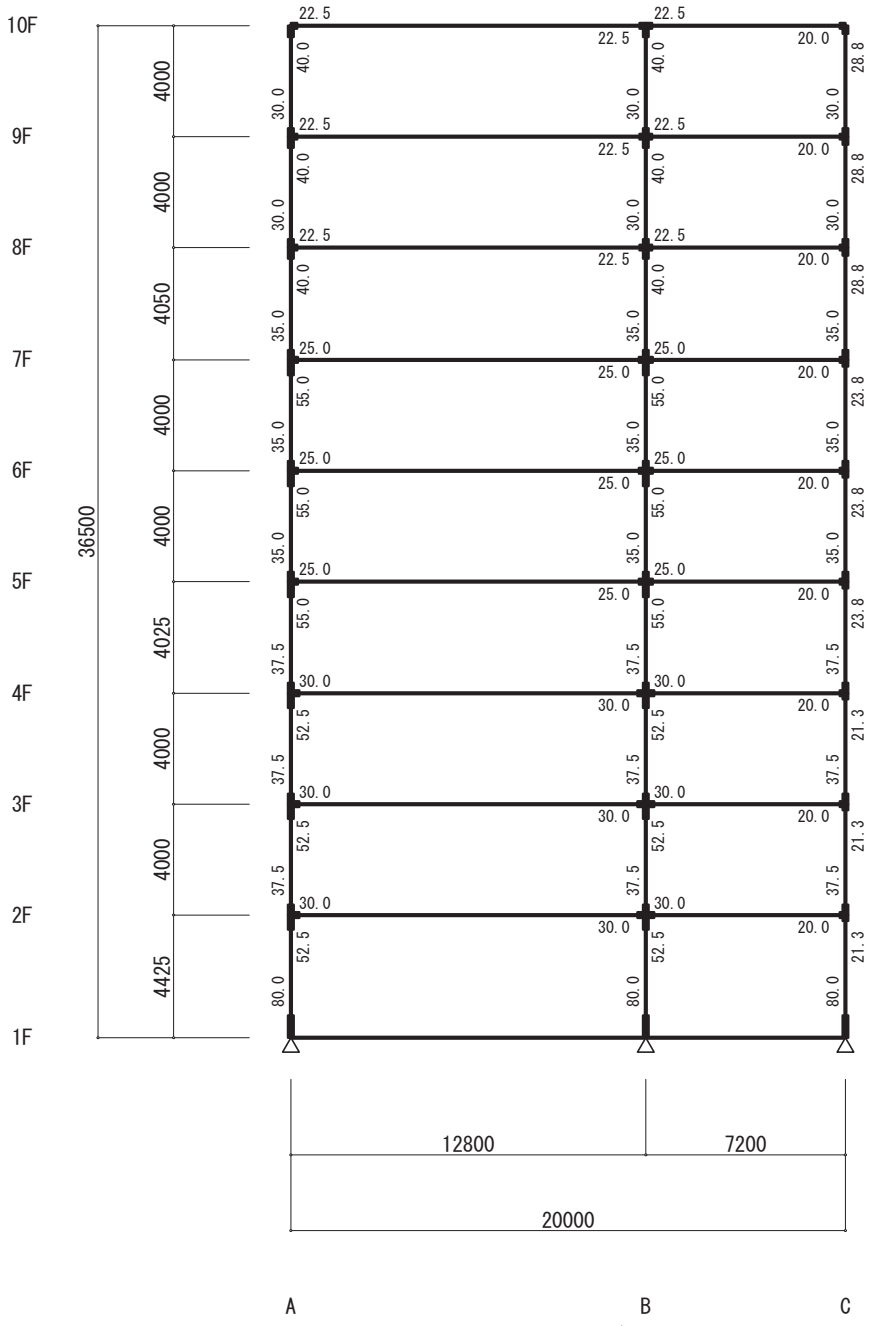
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

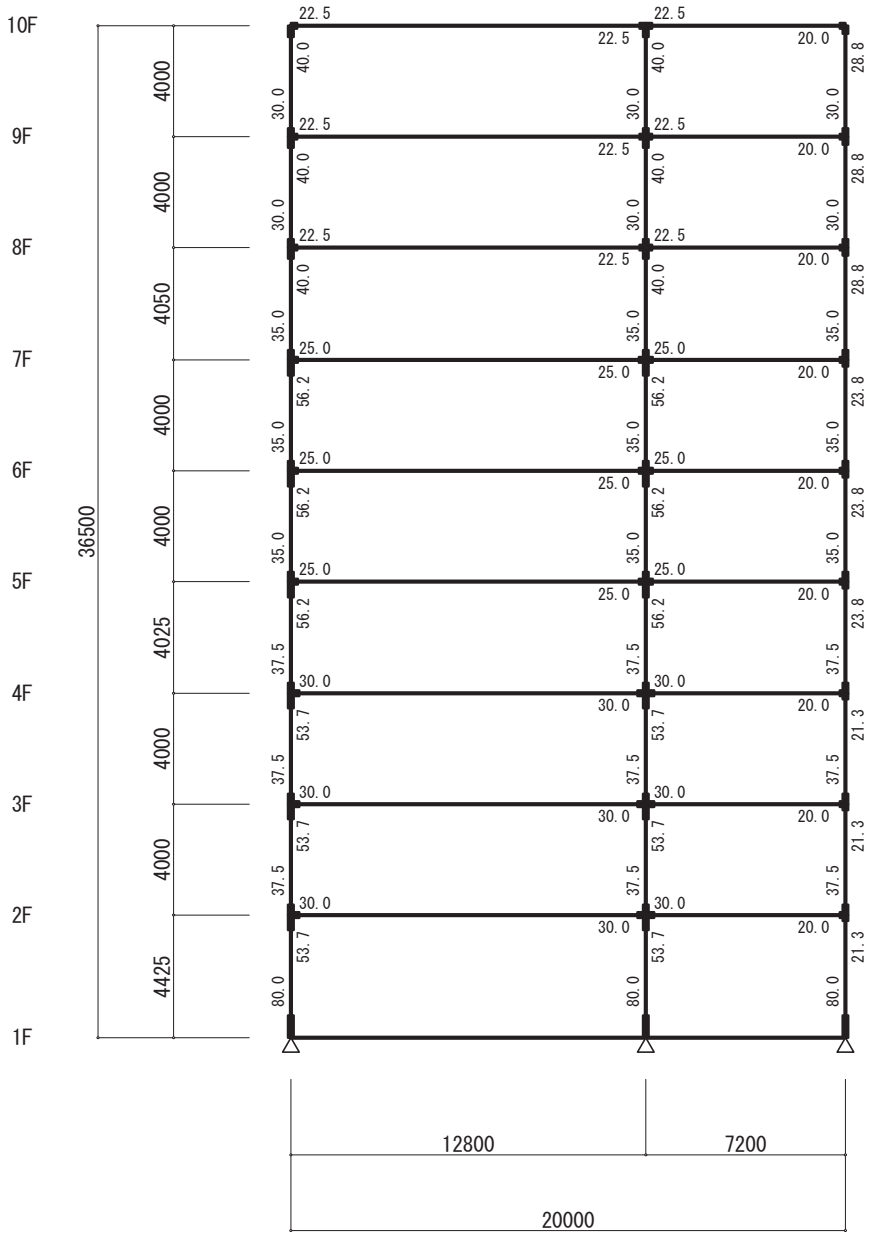

6 フレーム (S=1/272)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

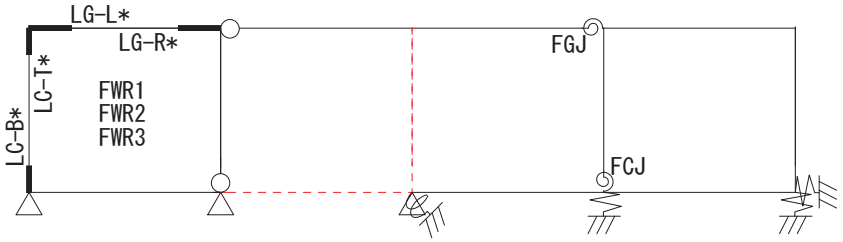

支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　ᘐ　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)

- - - - - ：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

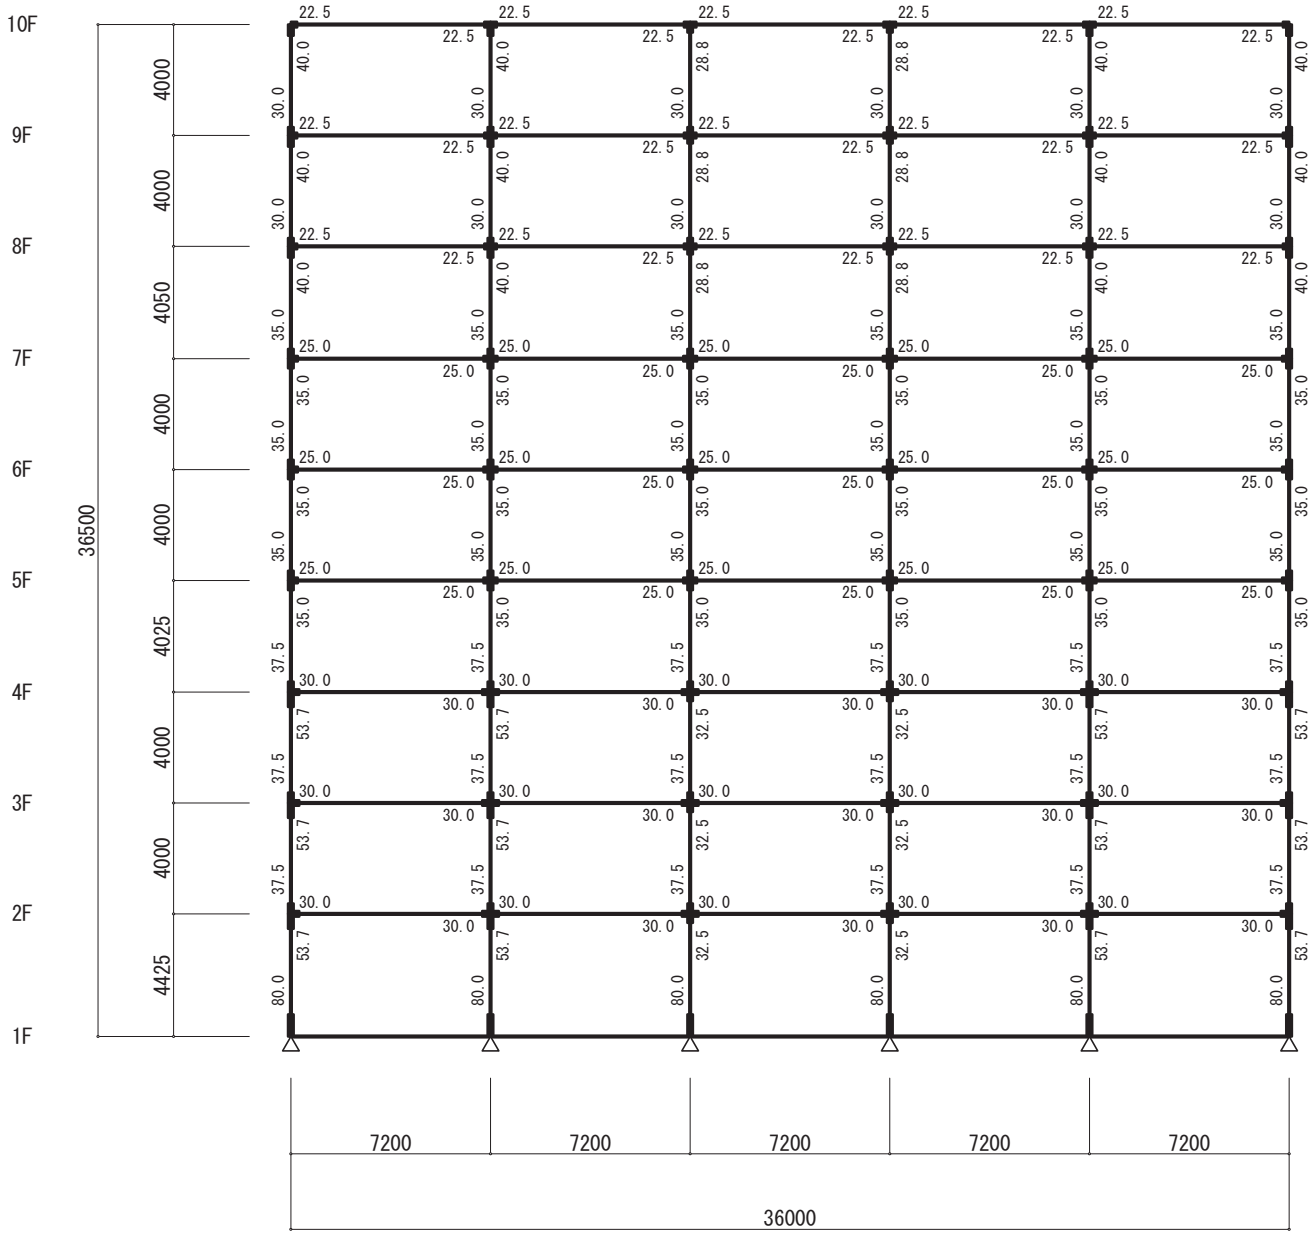
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

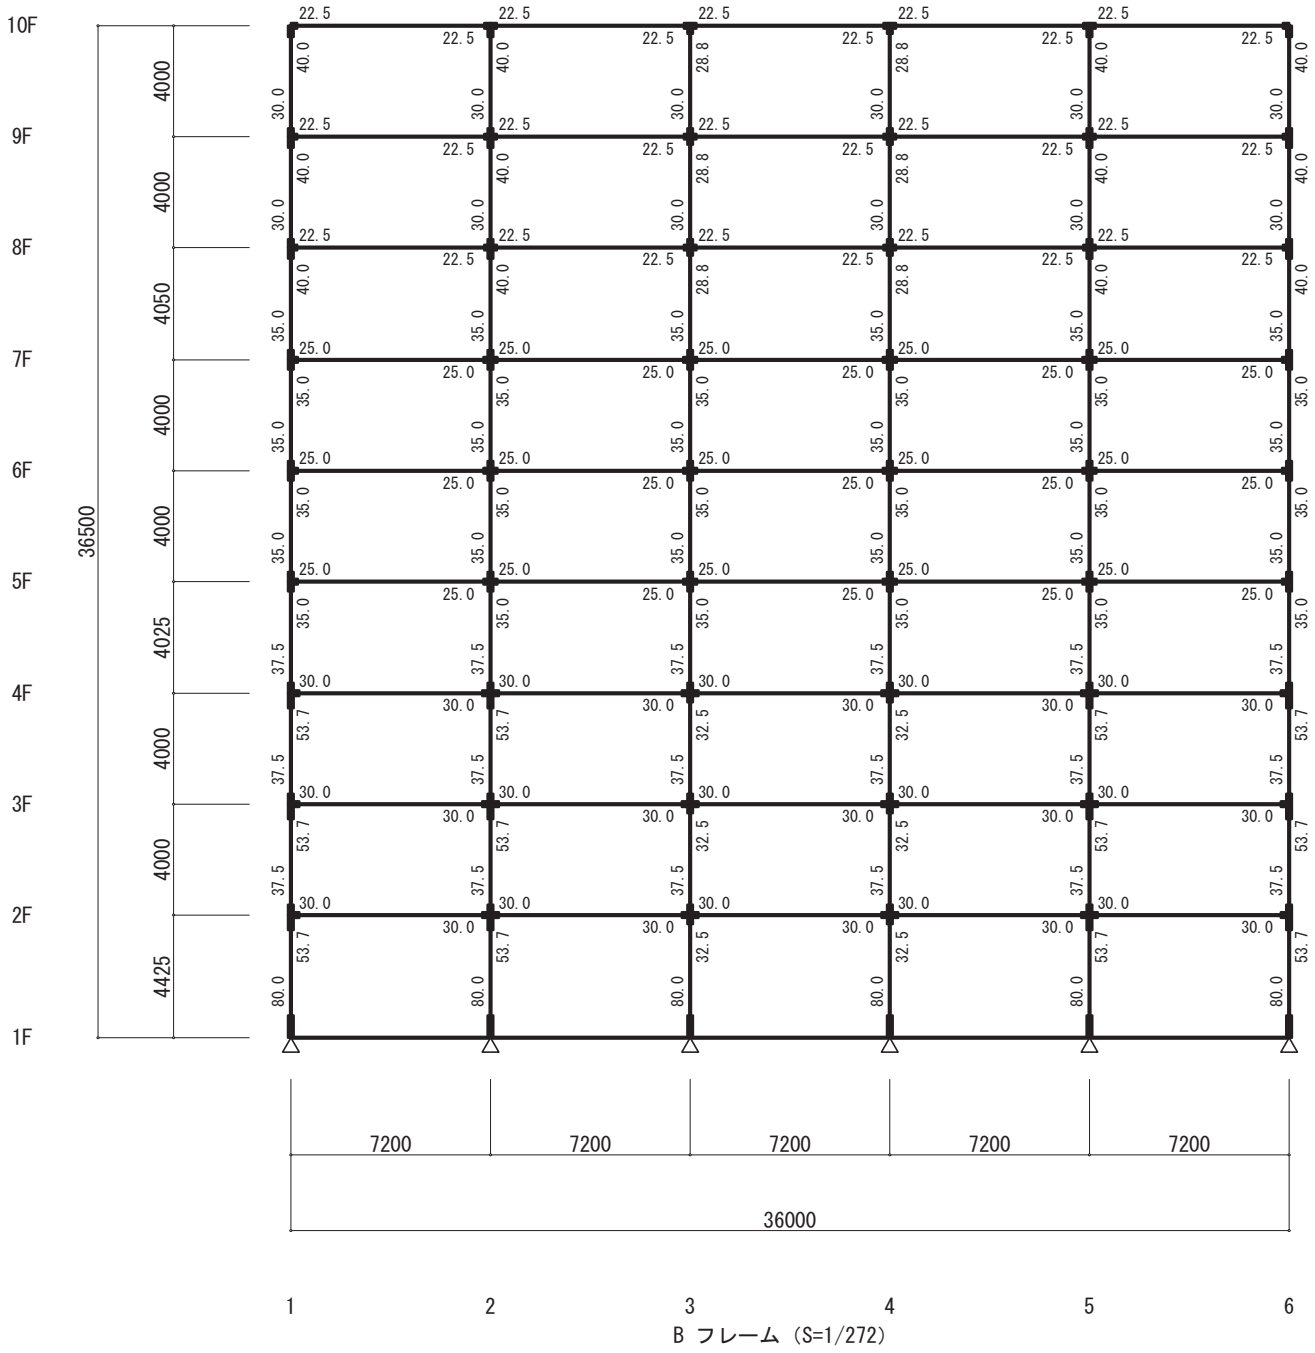
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

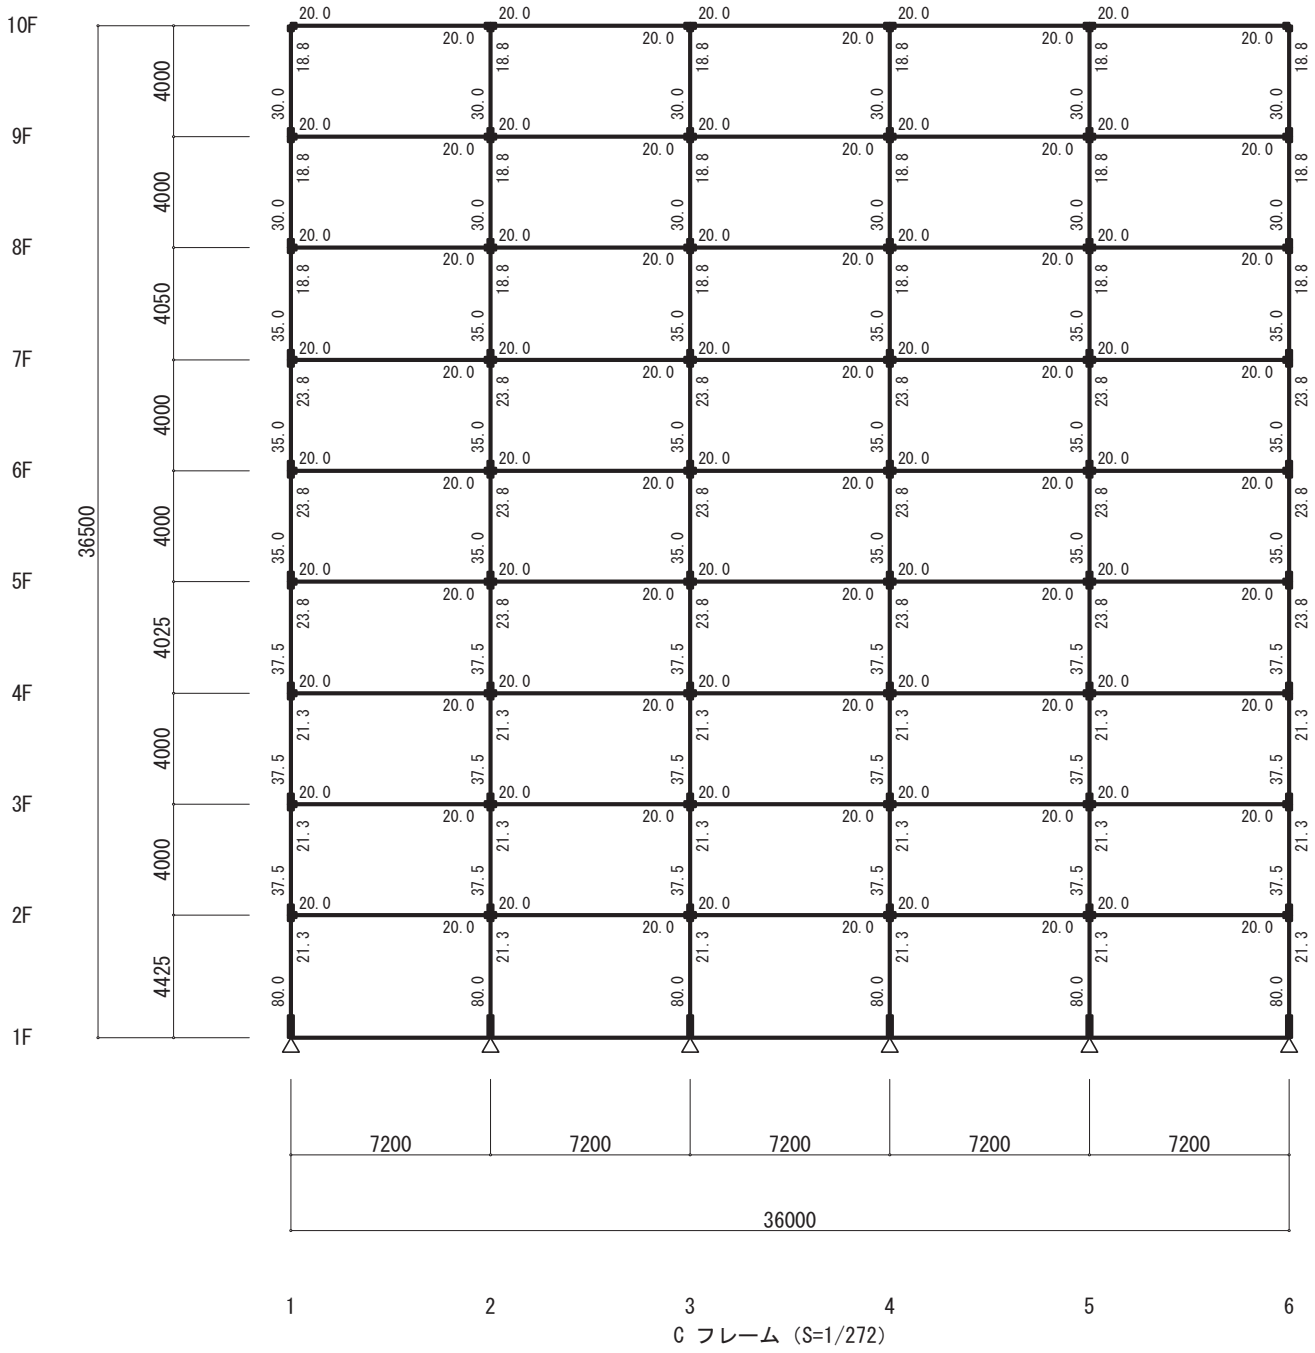
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

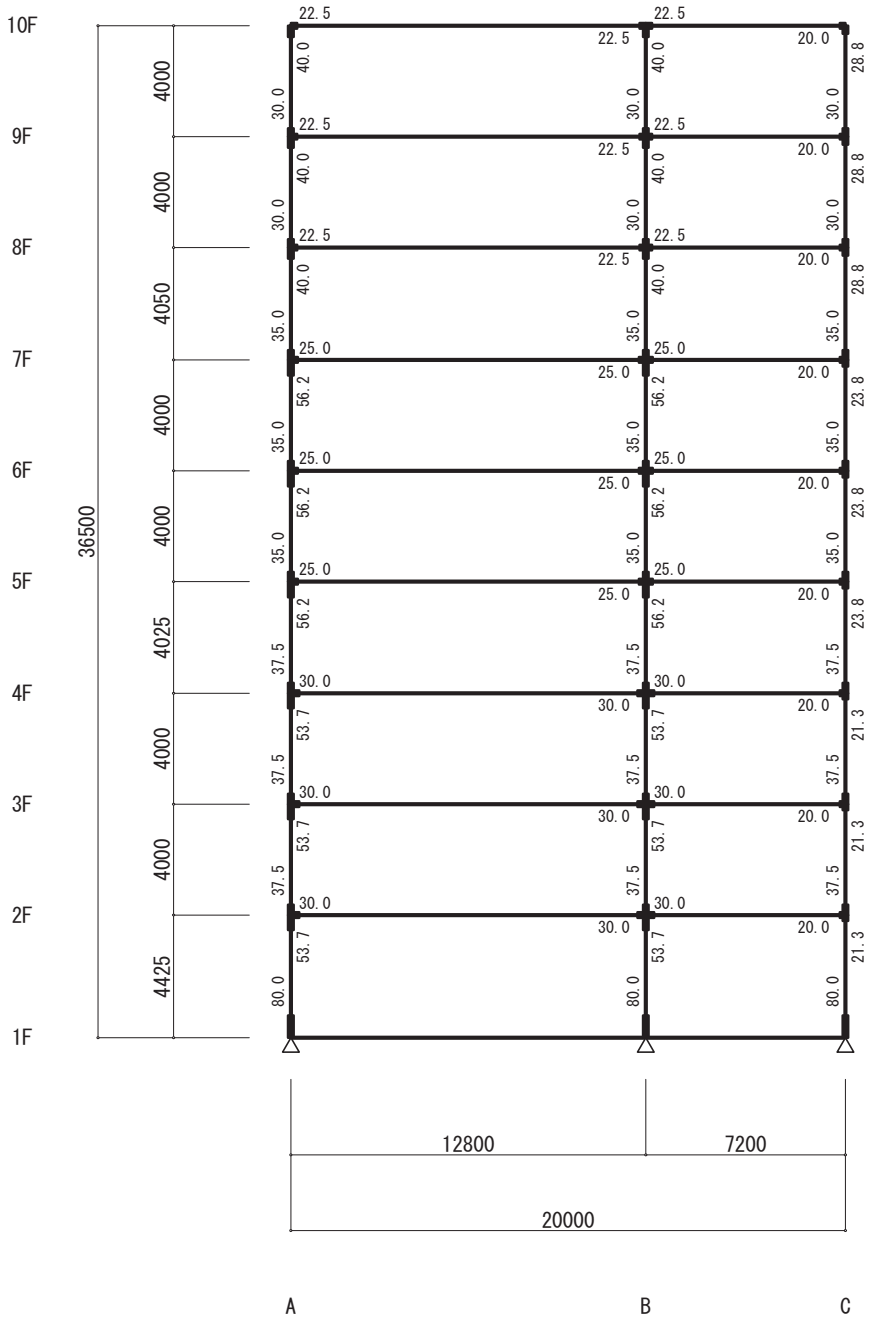
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

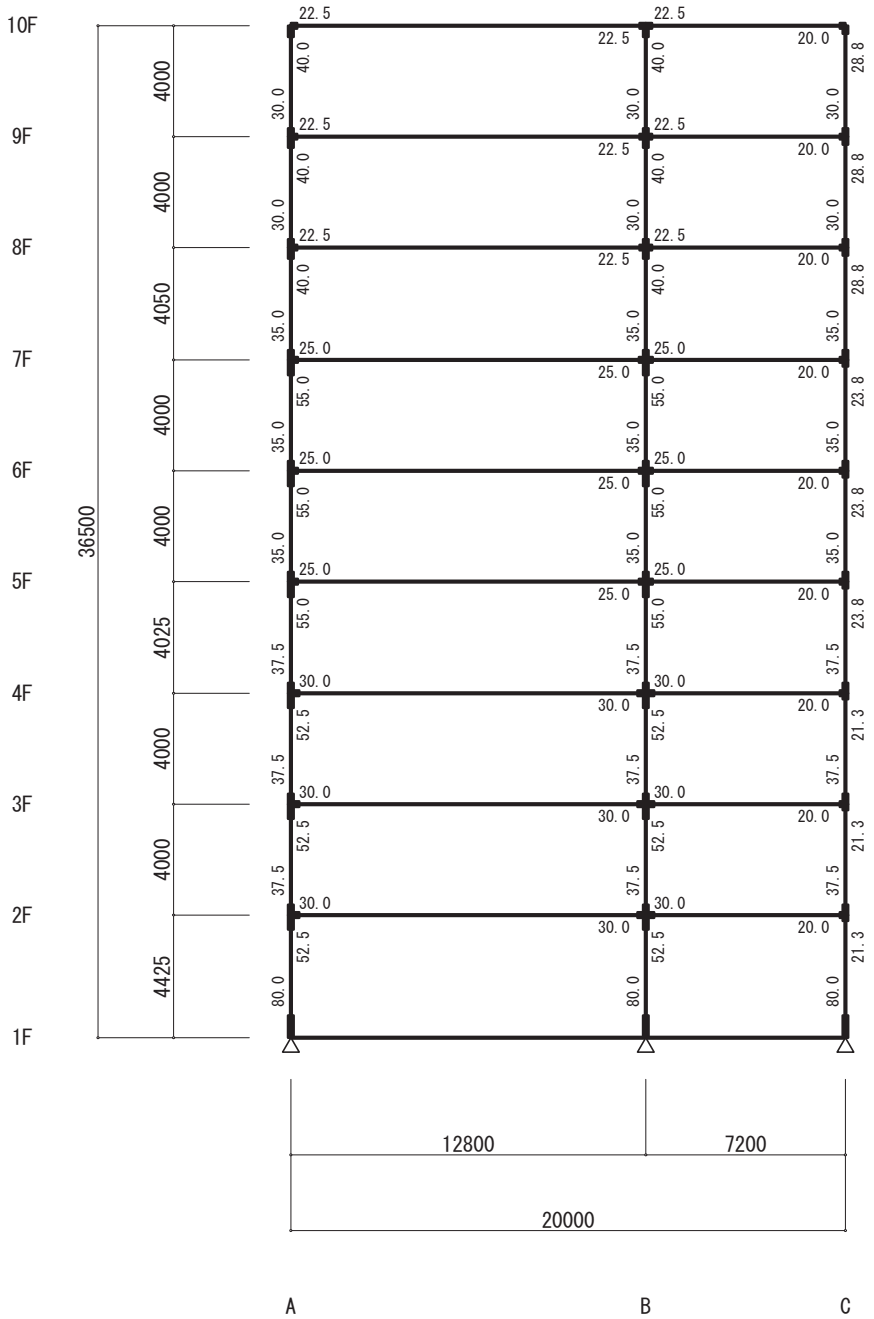
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

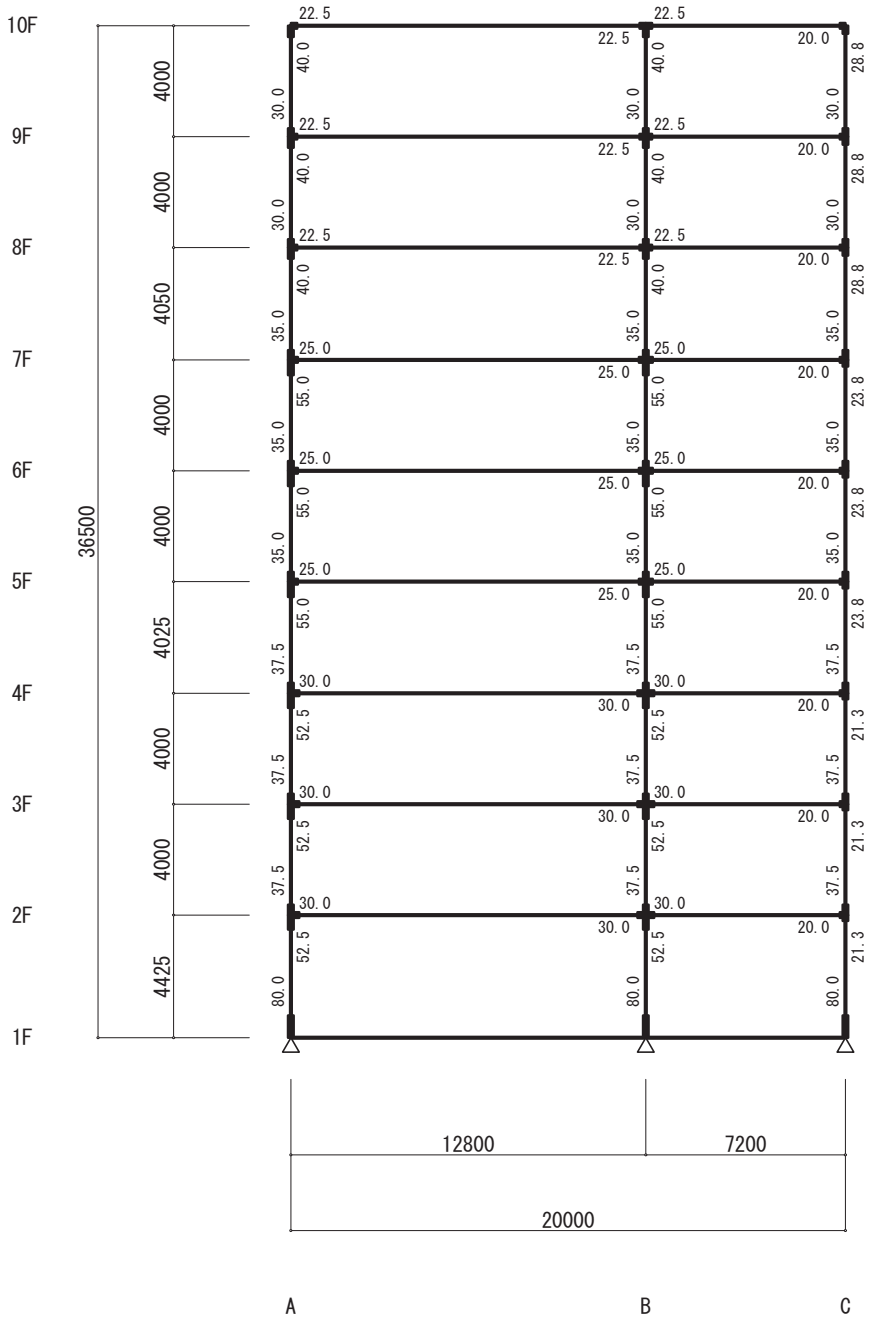
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

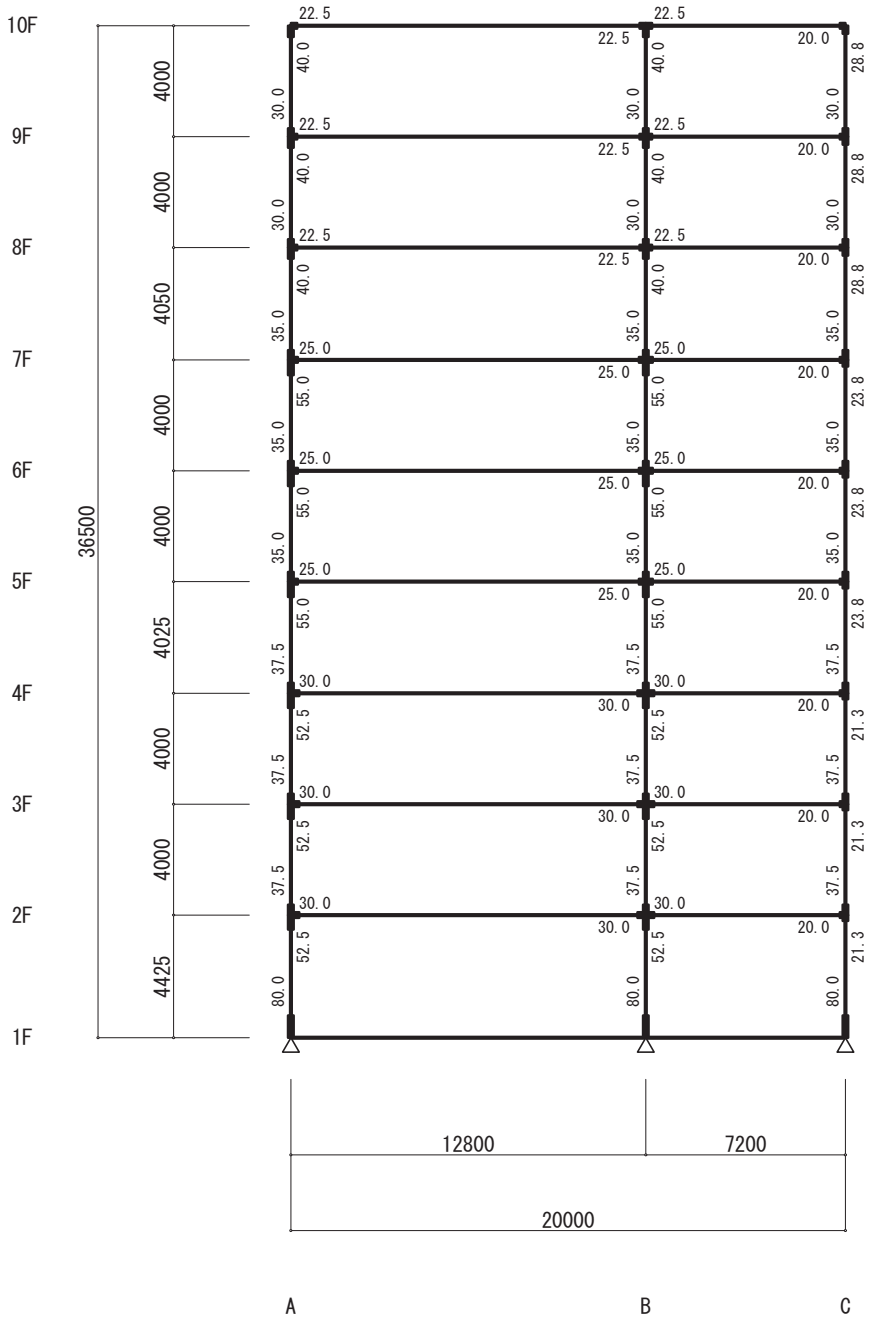
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

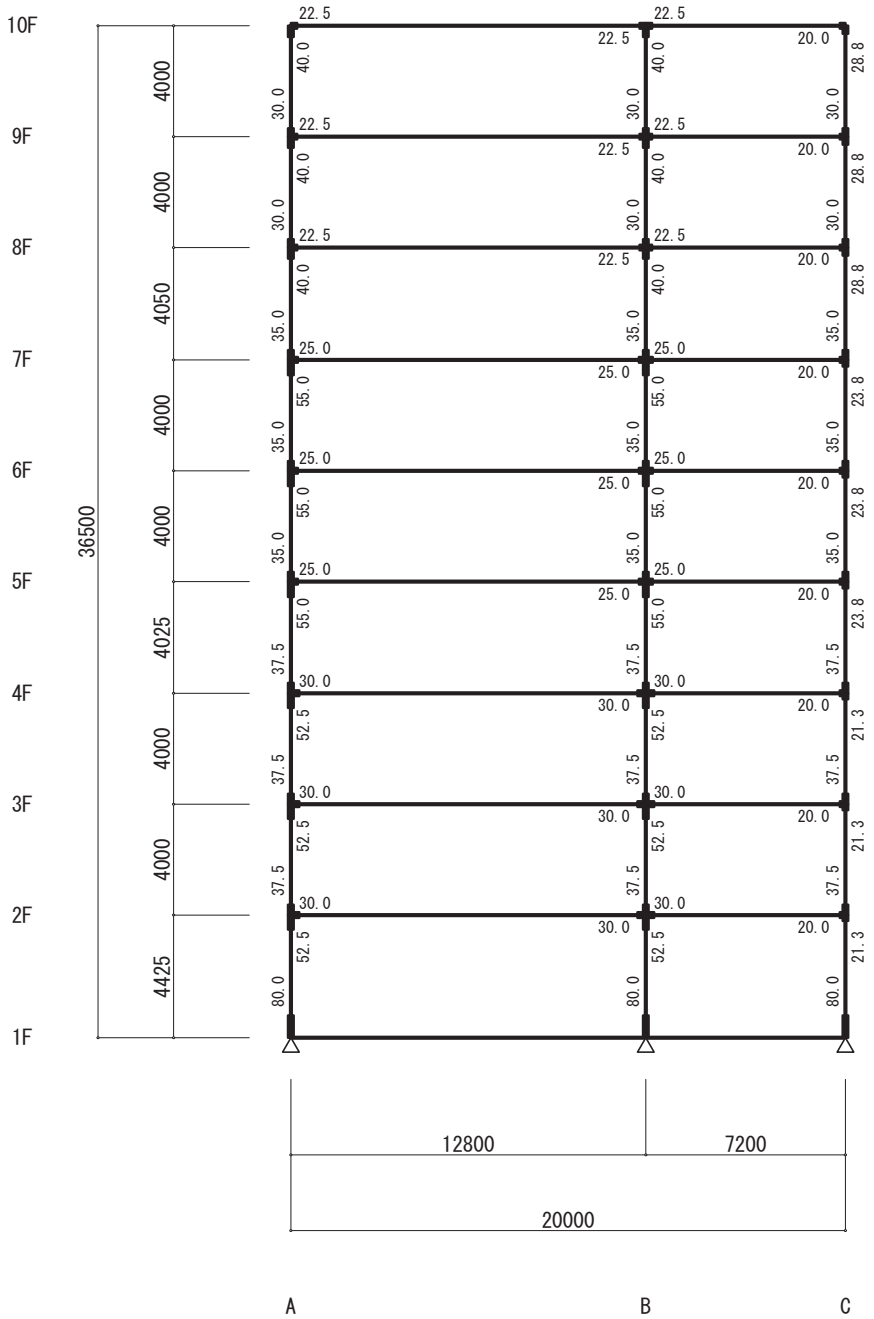
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

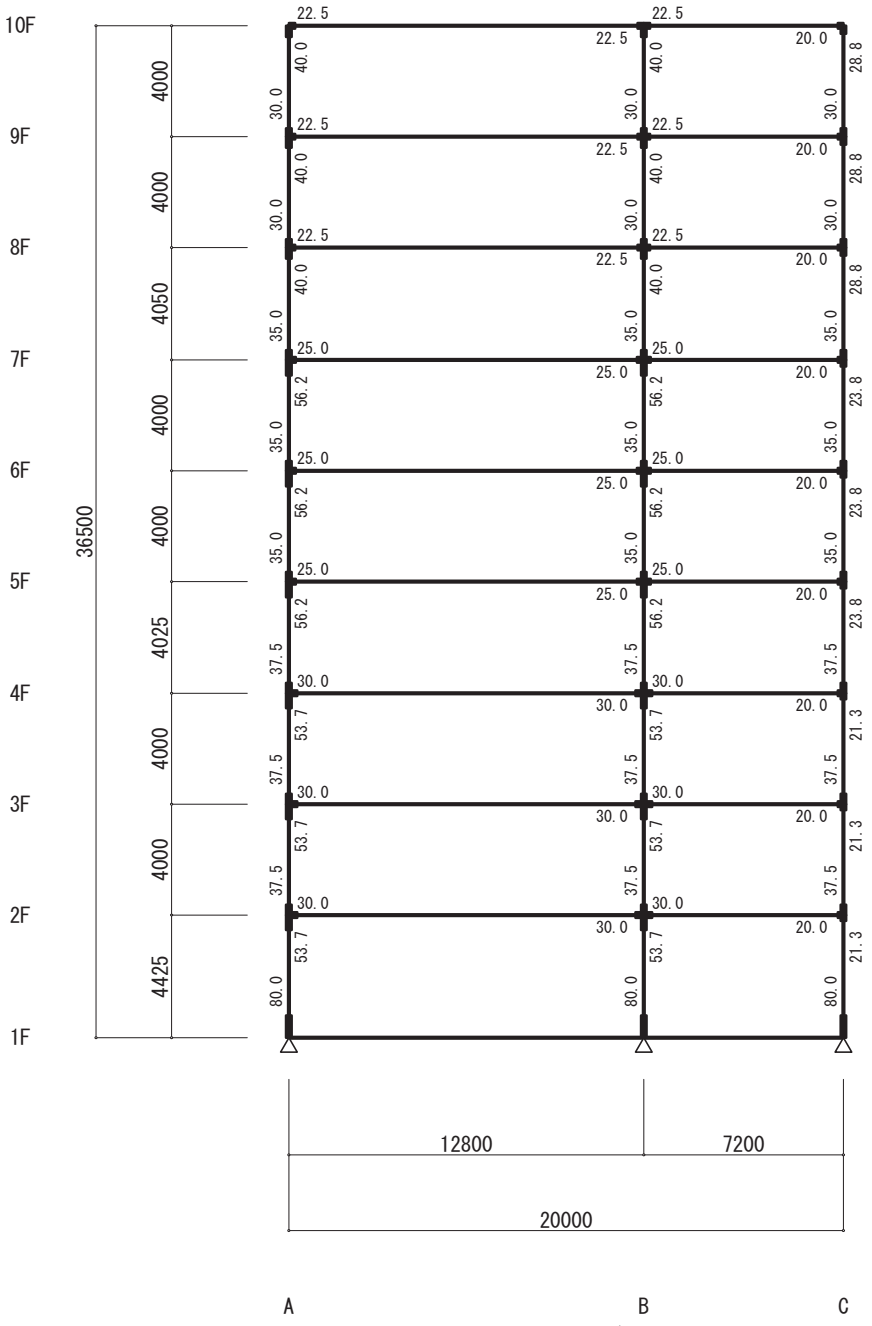

6 フレーム (S=1/272)

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮するスラブ筋断面積		7.10 (cm2)
鉄骨スカラップ孔径		35 (mm)
ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし
	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのＺへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0 (%)
	継手	15 (%)

はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120 (cm) (柱心から)
	右端	120 (cm) (柱心から)
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのＺへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0 (%)
Ａsの欠損率		0 (%)
Ａnの欠損率		0 (%)
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4+15.0･d
	下端	Lo/4+20.0･d
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(Ｔ)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

重心計算	剛心計算

地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない　考慮しない
計算法	柱軸力の重心　鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース
	Ｙ方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		9F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00

浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）	ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

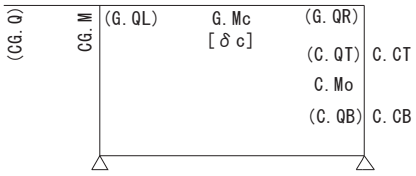

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

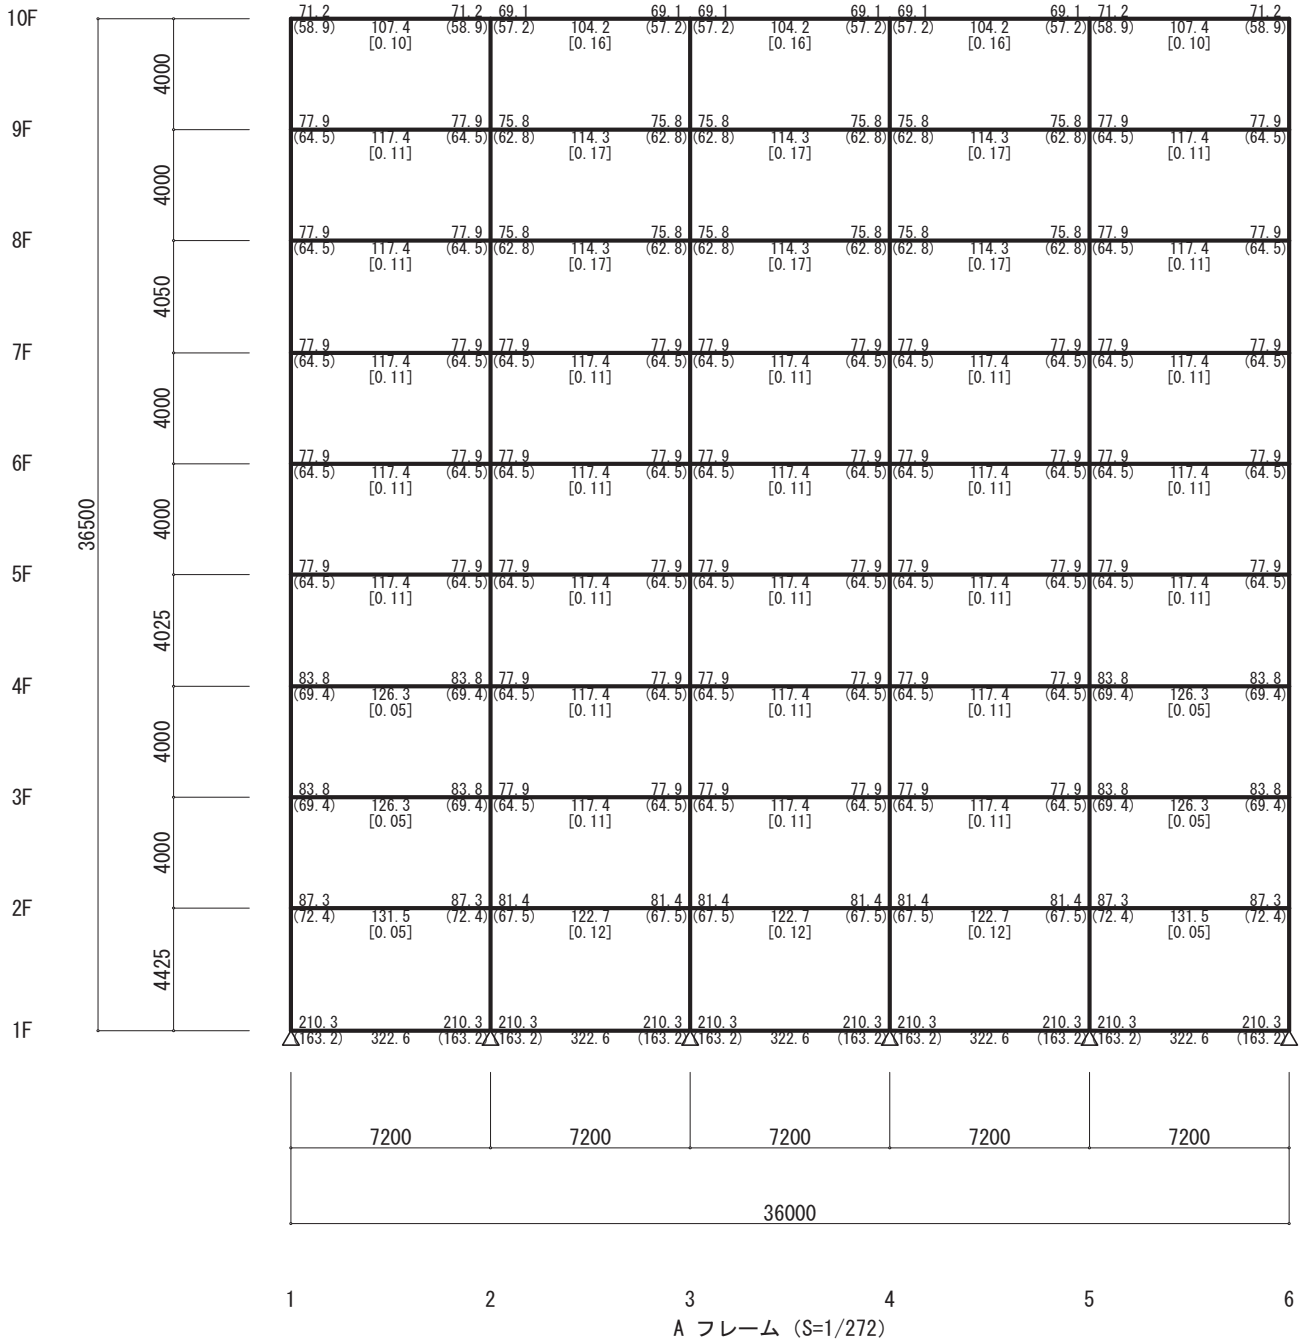

A フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

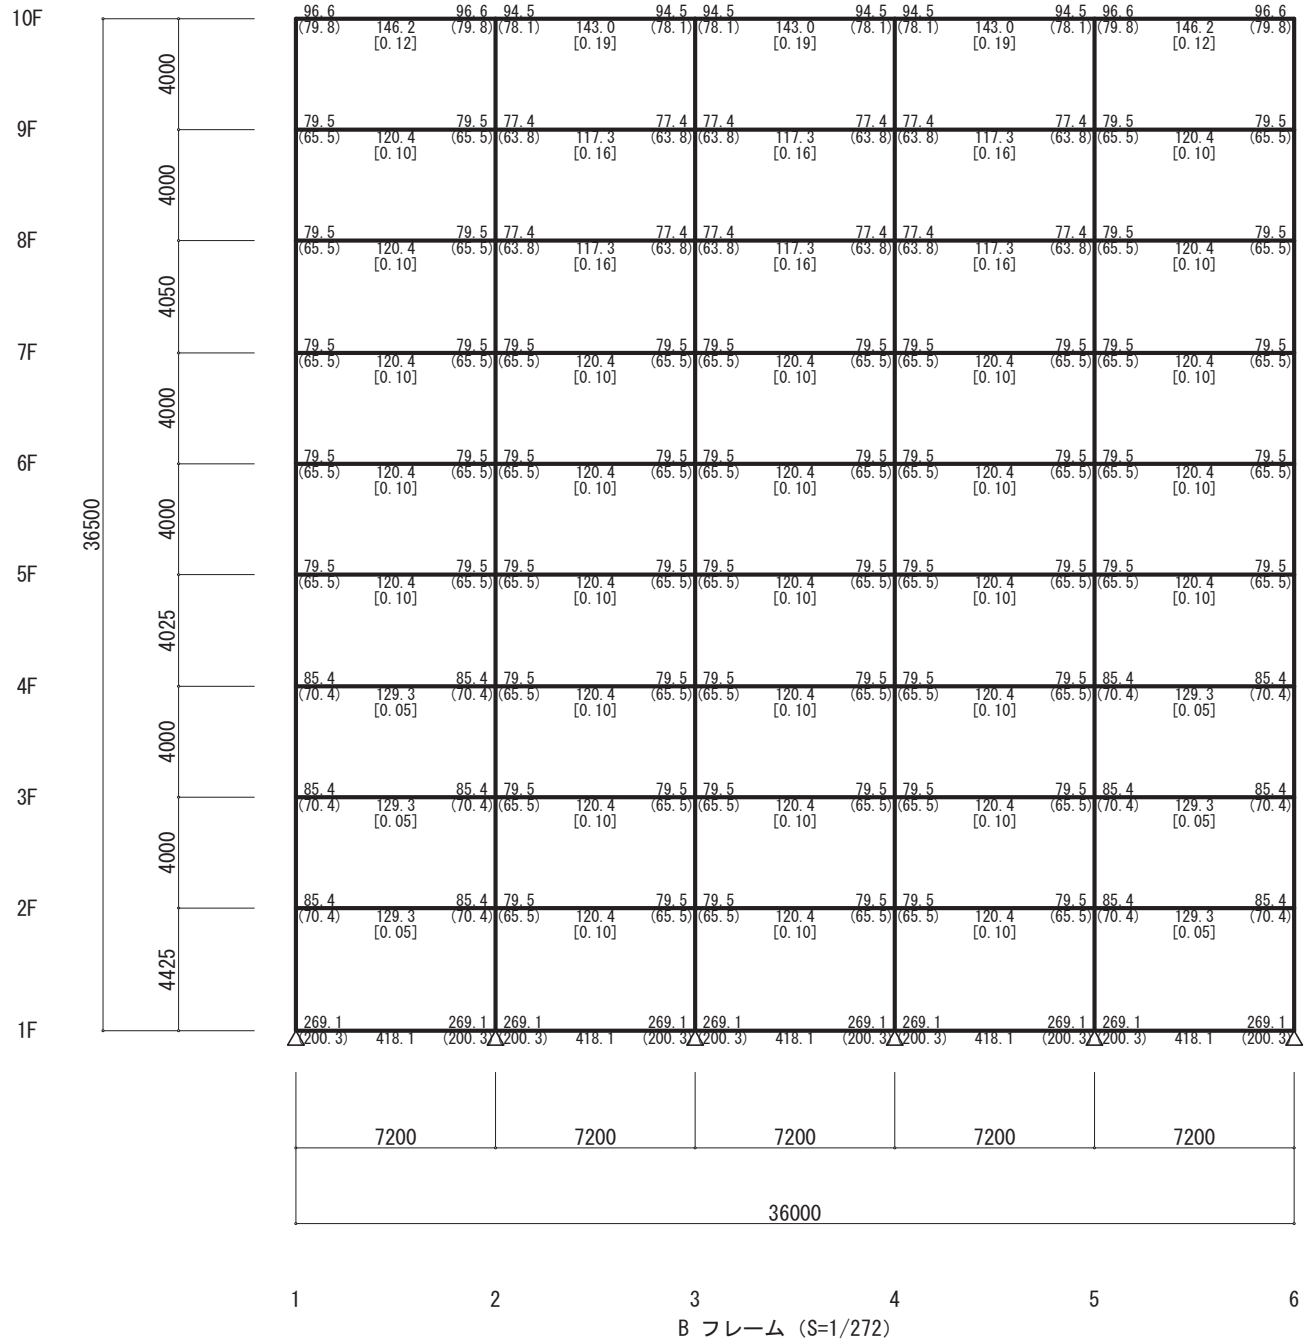

B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

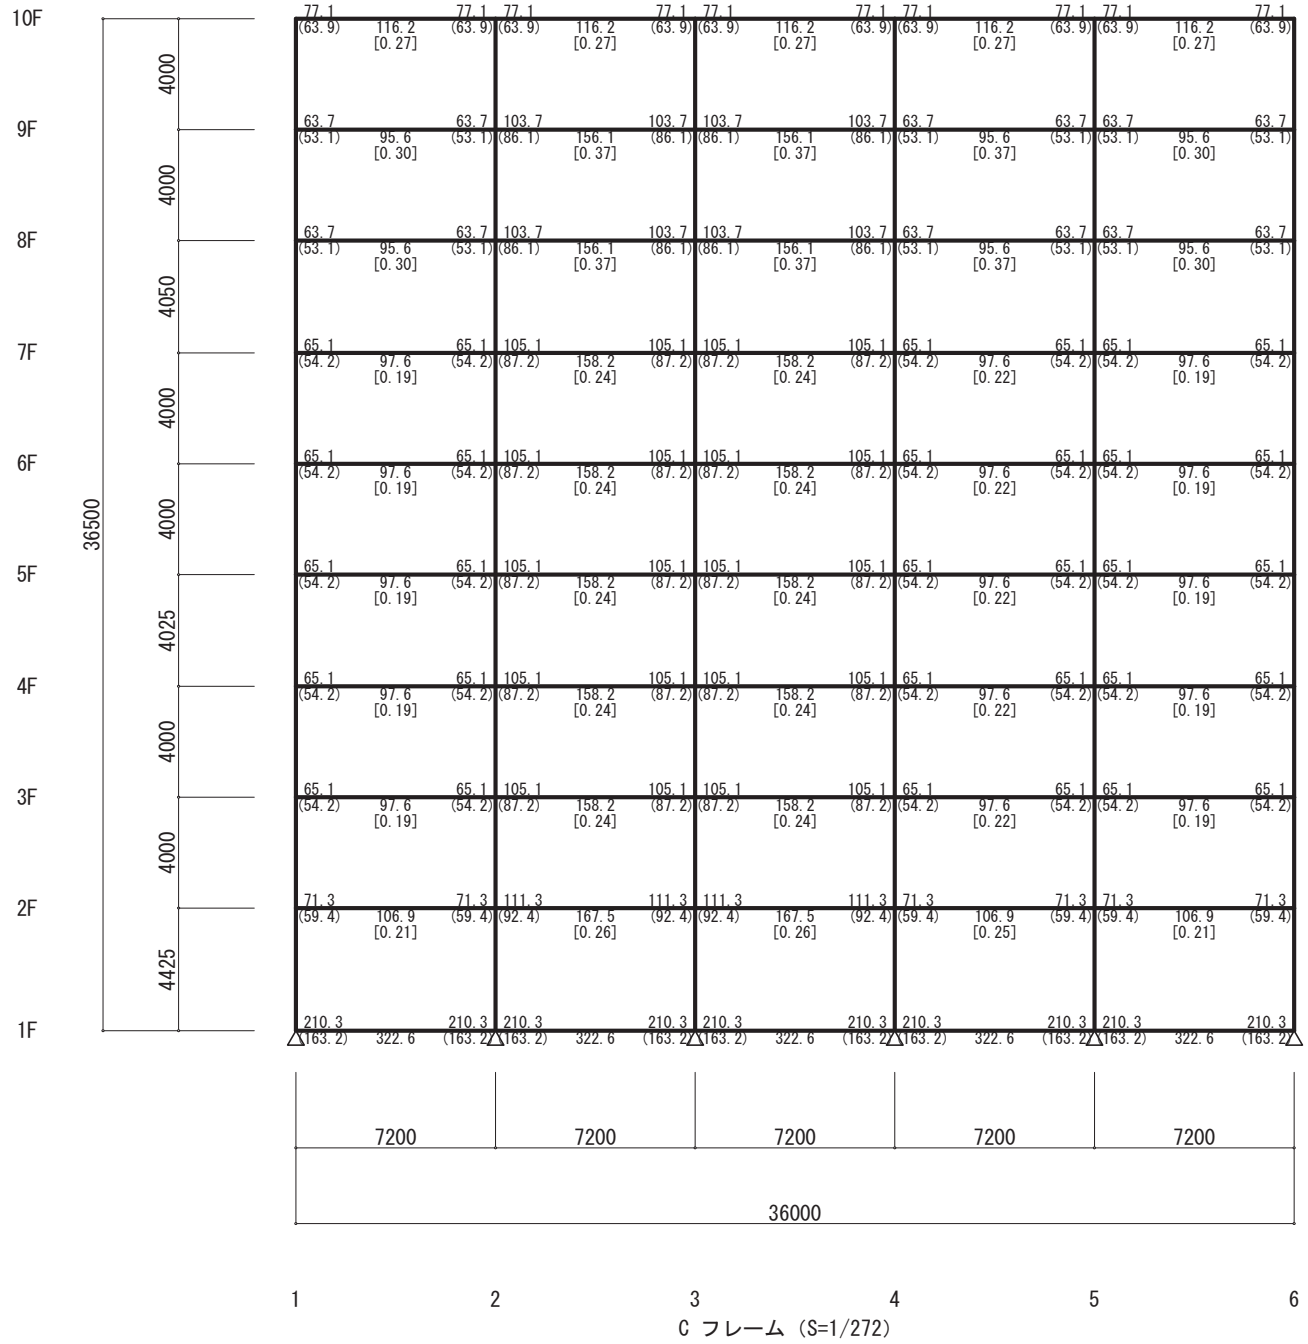

C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

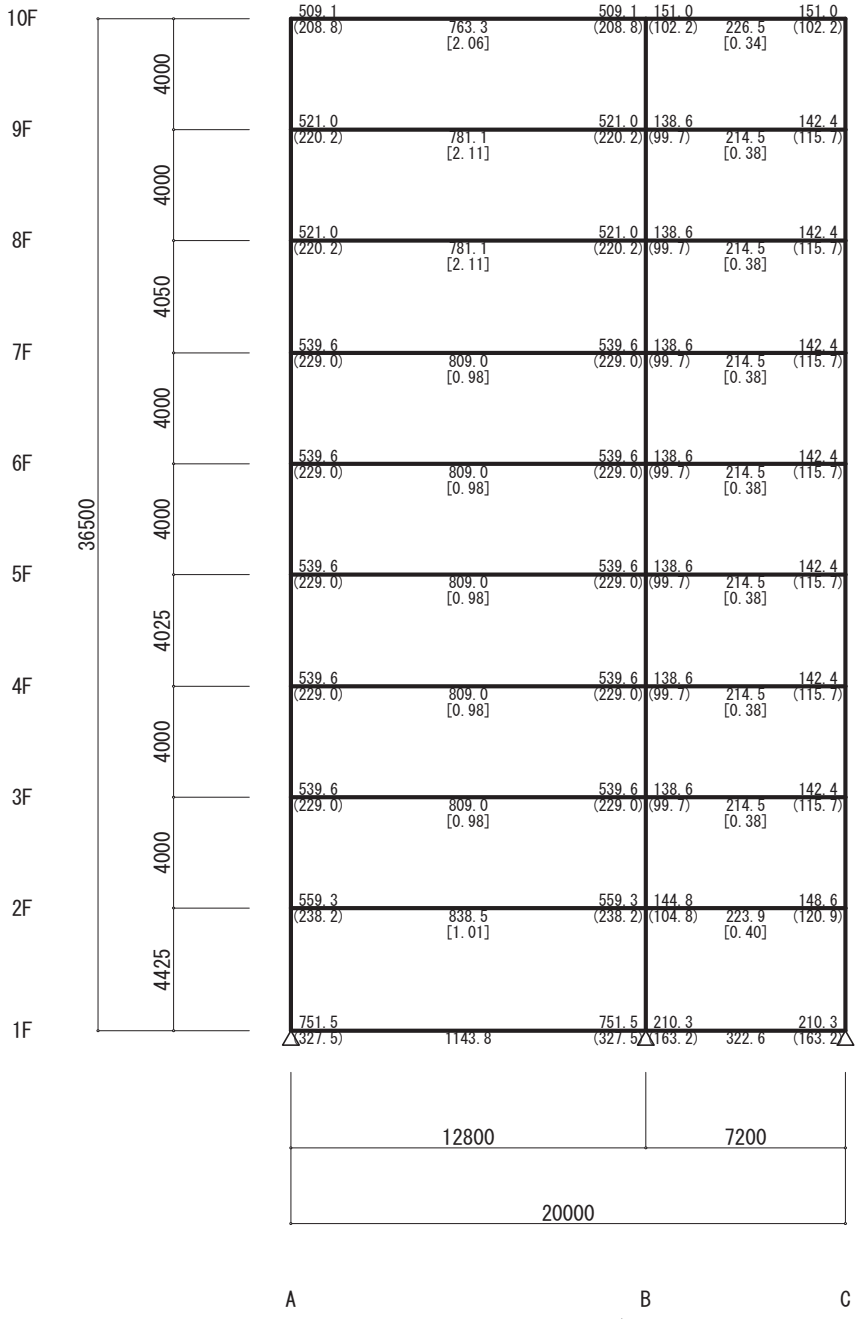

1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

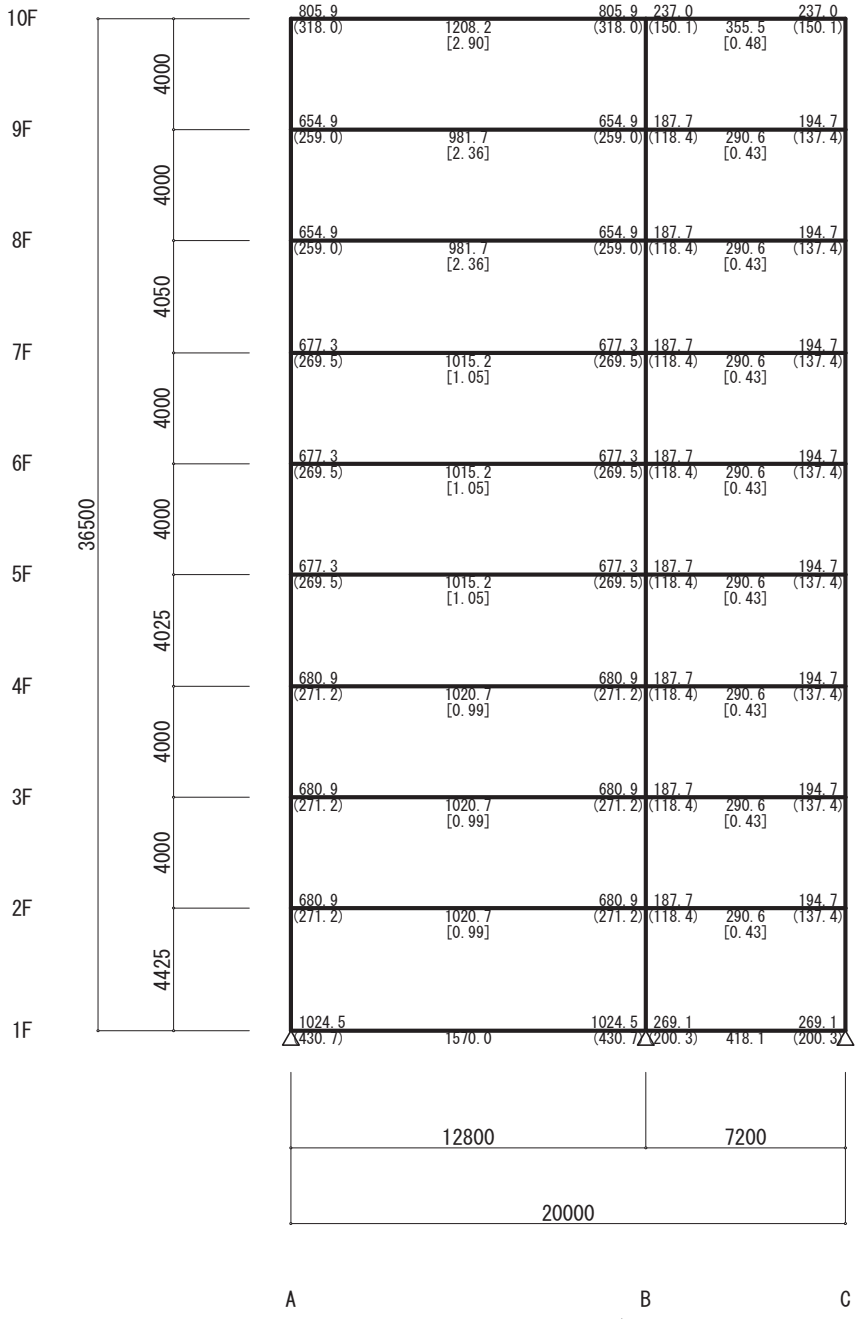

2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

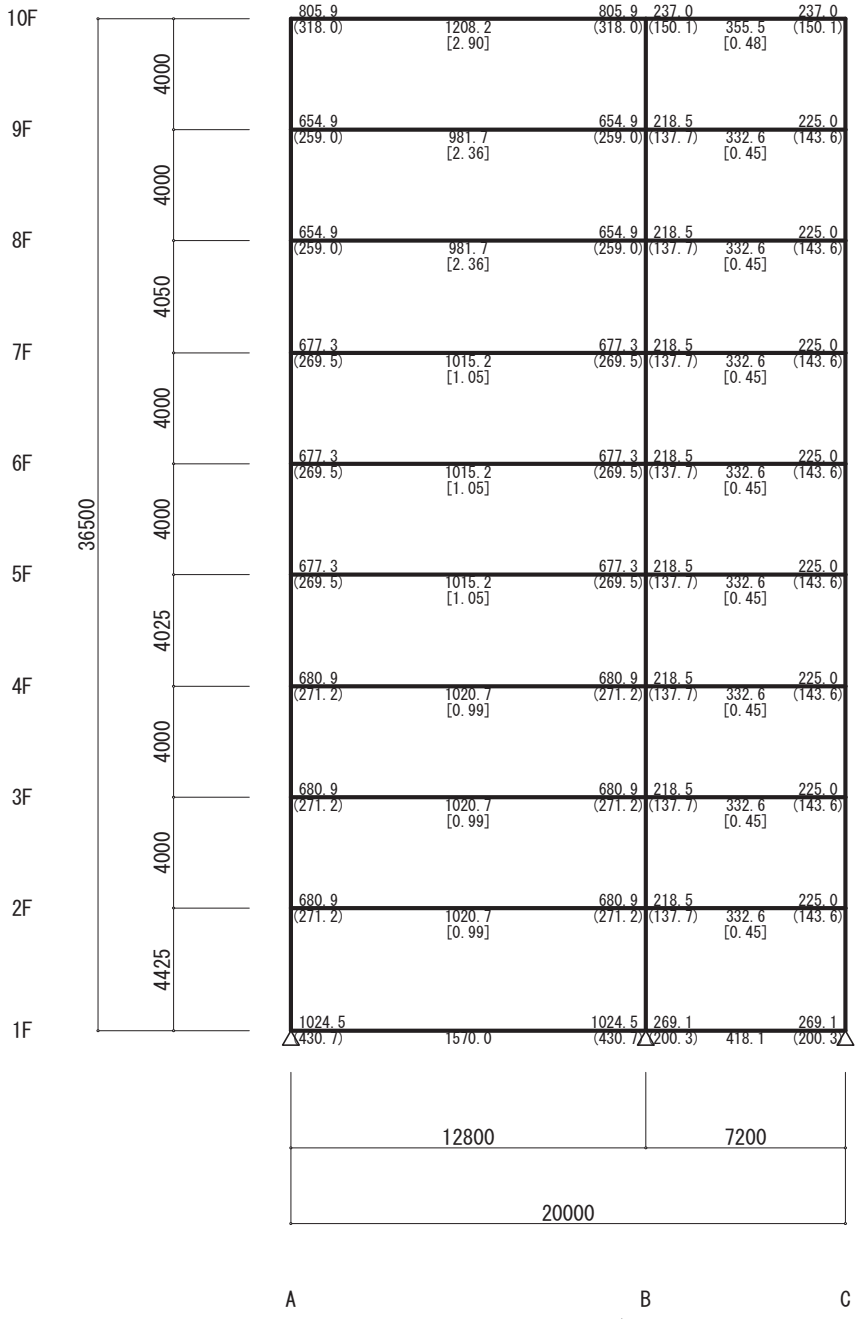

3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

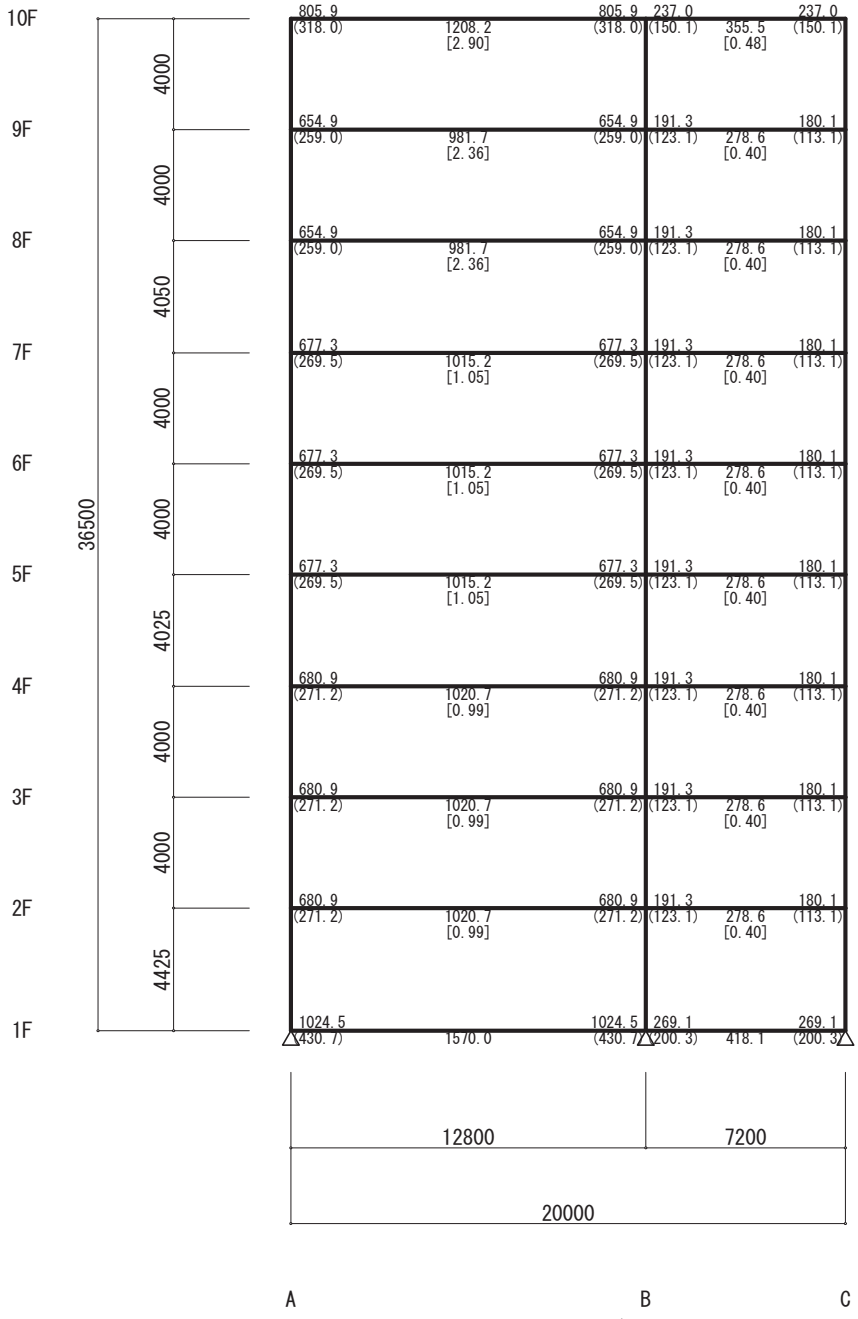

4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

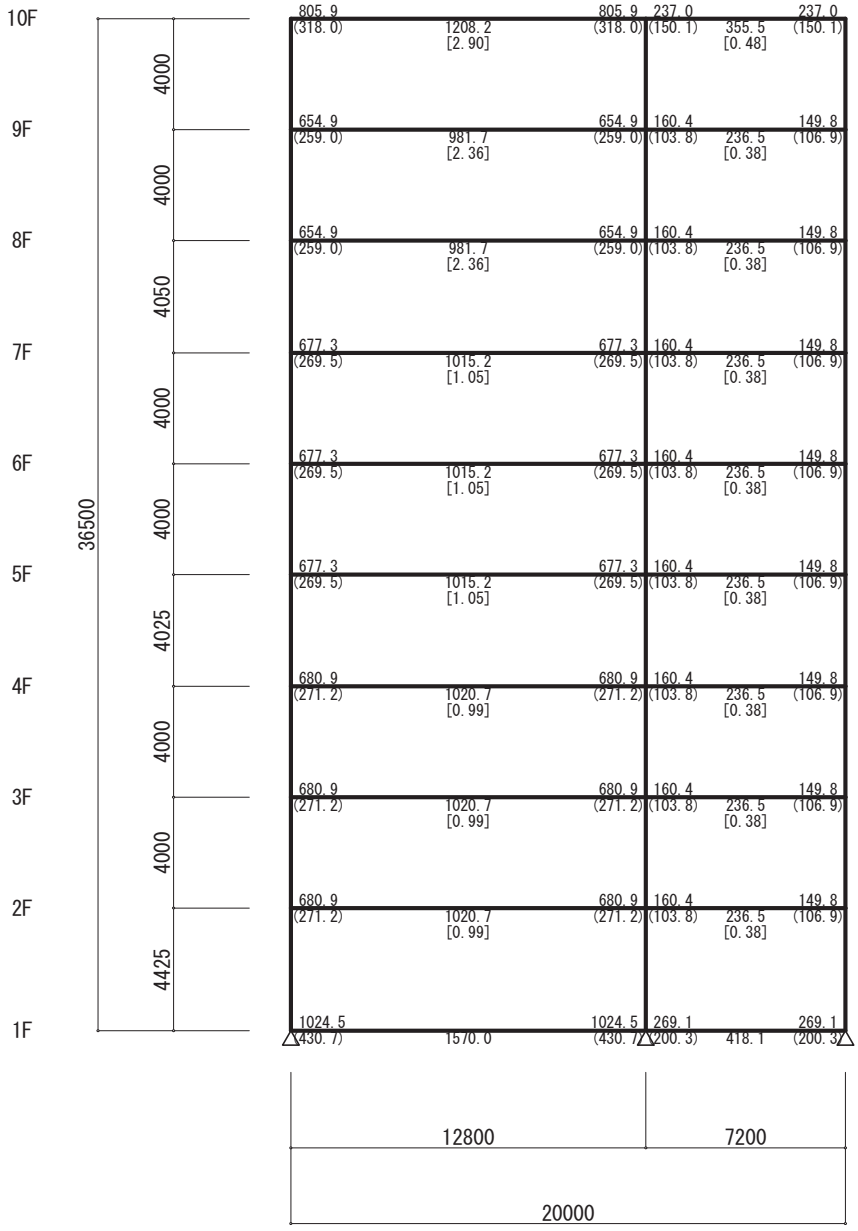

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

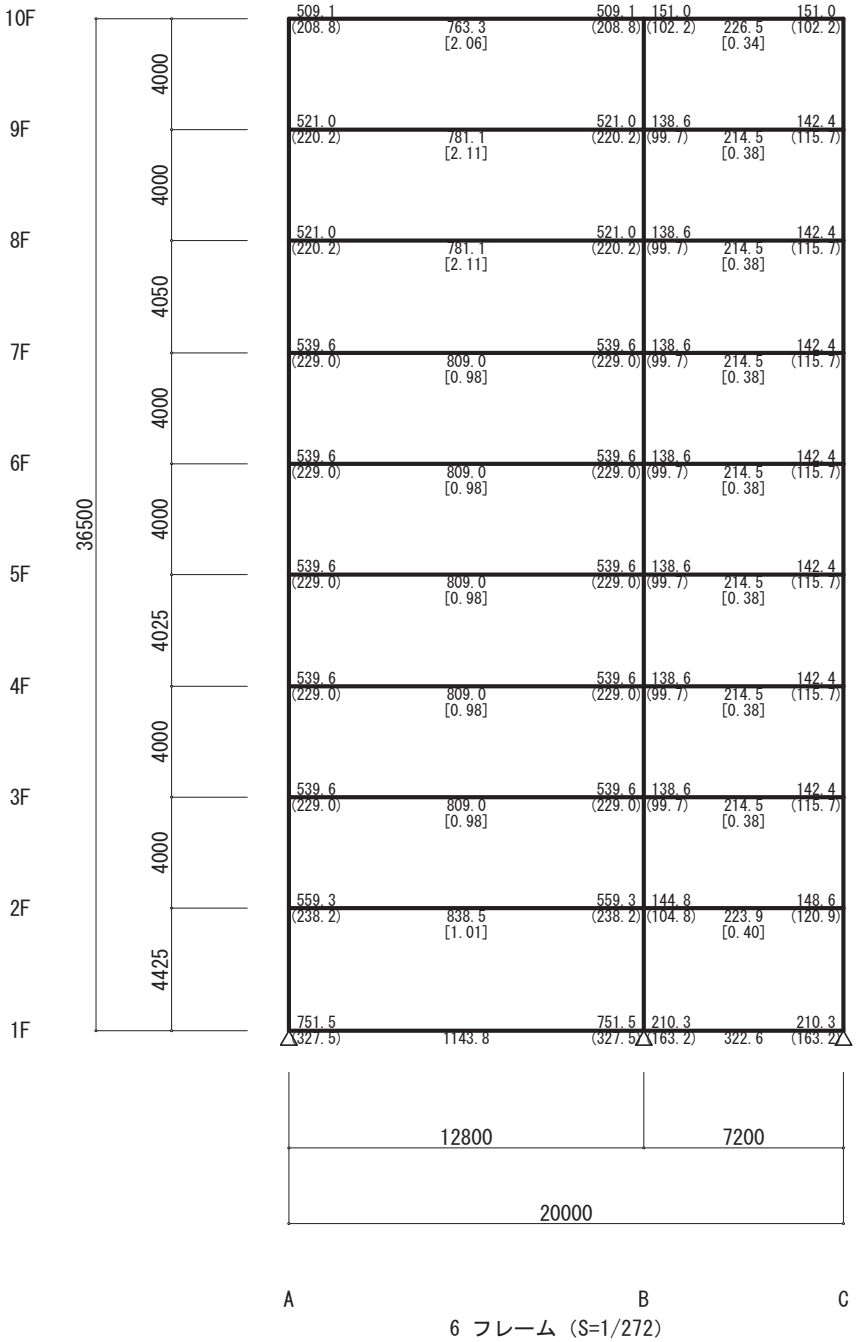

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	71.2	71.2	107.4	58.9	58.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
	3	4	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
	4	5	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
	5	6	71.2	71.2	107.4	58.9	58.9	0.0	0.0	0.101
9F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
8F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
7F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
6F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
5F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
4F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
3F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
2F	1	2	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
	2	3	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	3	4	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	4	5	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	5	6	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	96.6	96.6	146.2	79.8	79.8	0.0	0.0	0.124
	2	3	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	3	4	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	4	5	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	5	6	96.6	96.6	146.2	79.8	79.8	0.0	0.0	0.124
9F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
8F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
7F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
6F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
5F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
4F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	2	3	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	3	4	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	4	5	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	5	6	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
9F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
8F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	751.5	751.5	1143.8	327.5	327.5	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048

2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	751.5	751.5	1143.8	327.5	327.5	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

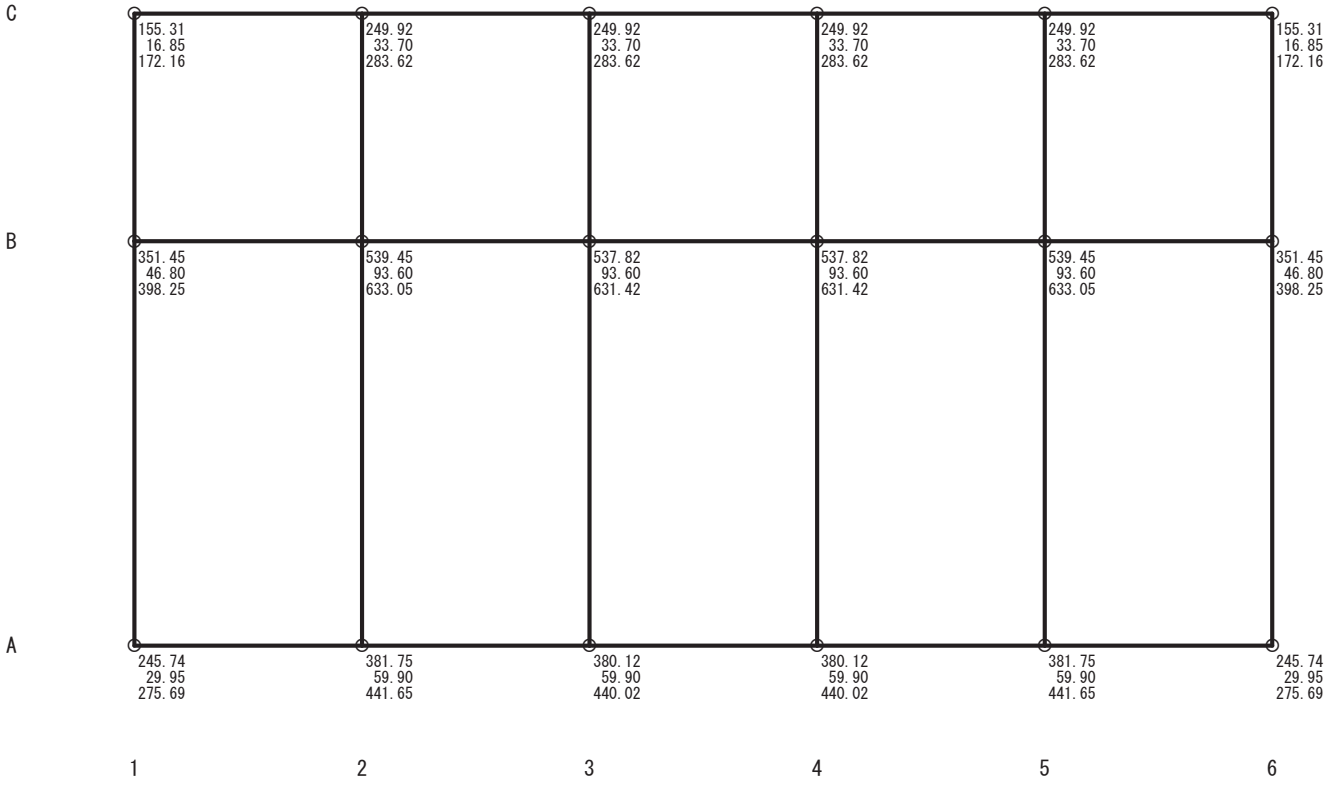

10F 層　合計 : 7118.97 (kN) (S=1/239)

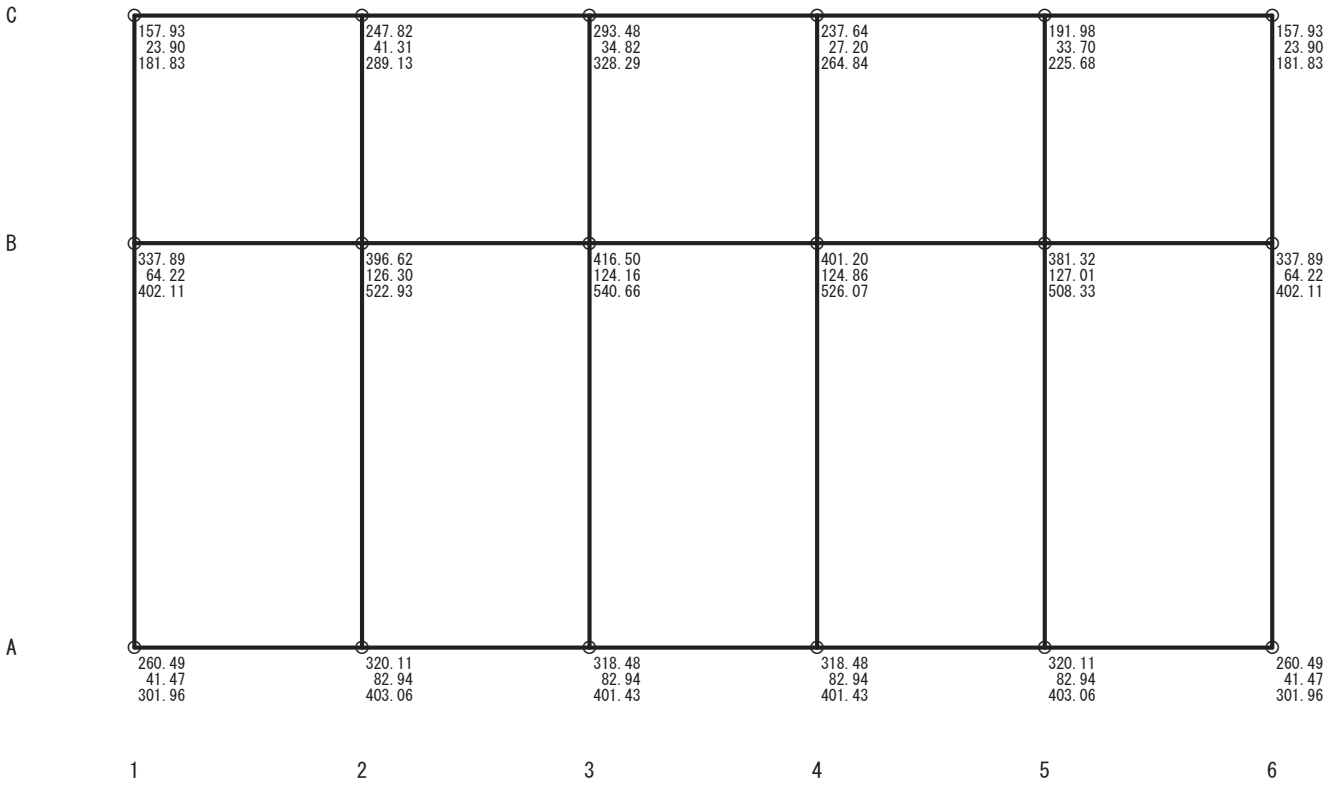

9F 層　合計 : 6586.71 (kN) (S=1/239)

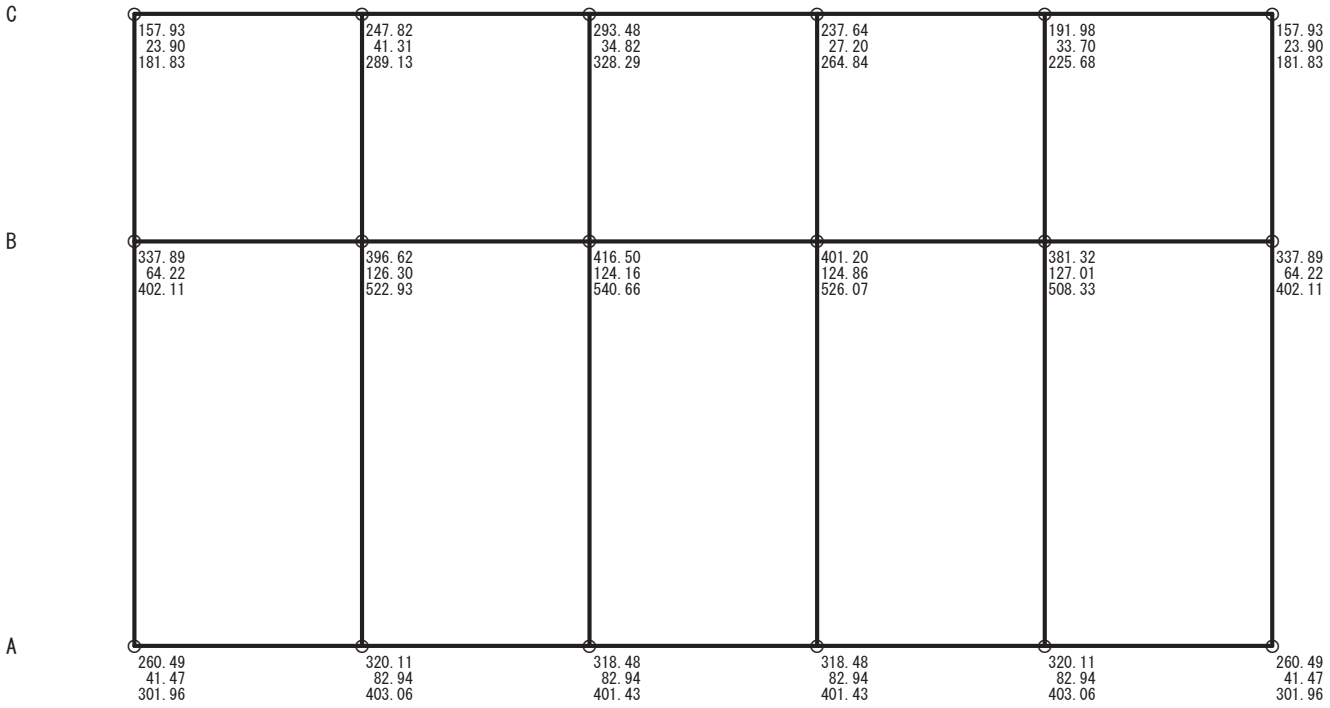

8F 層　合計 : 6586.71 (kN) (S=1/239)

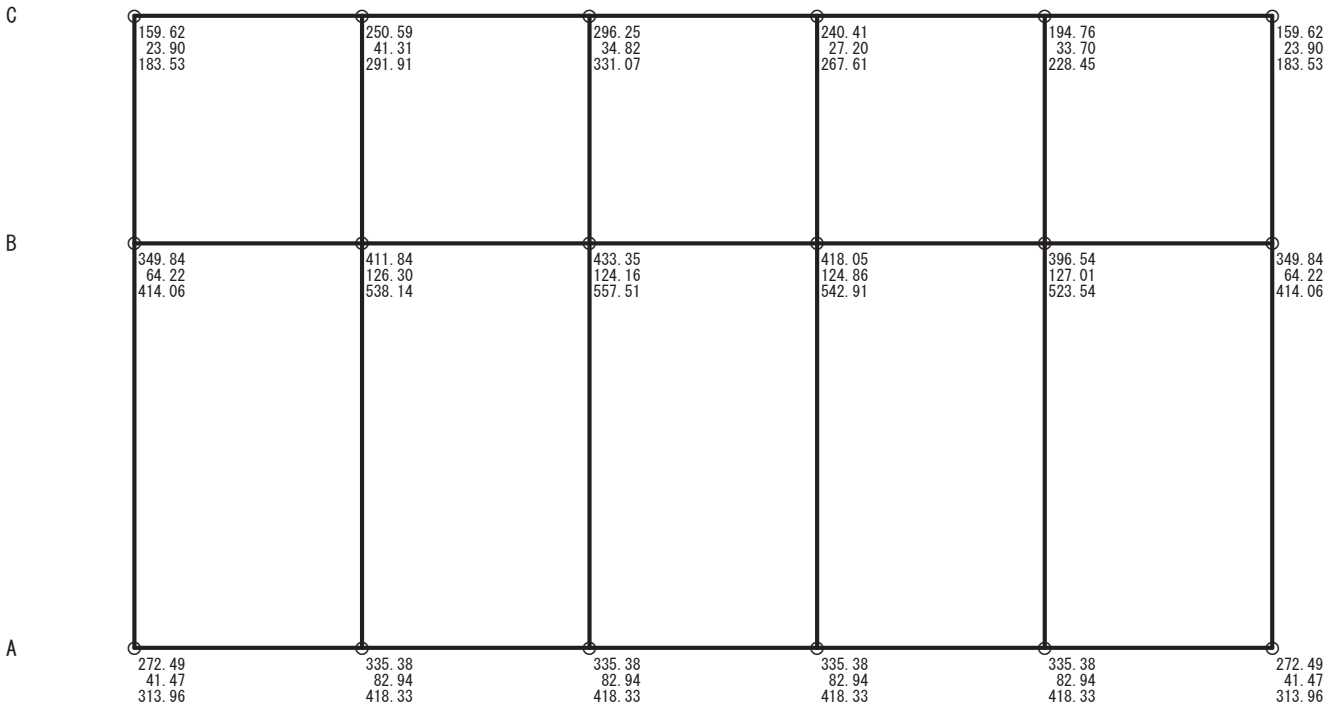

7F 層　合計 : 6777.55 (kN) (S=1/239)

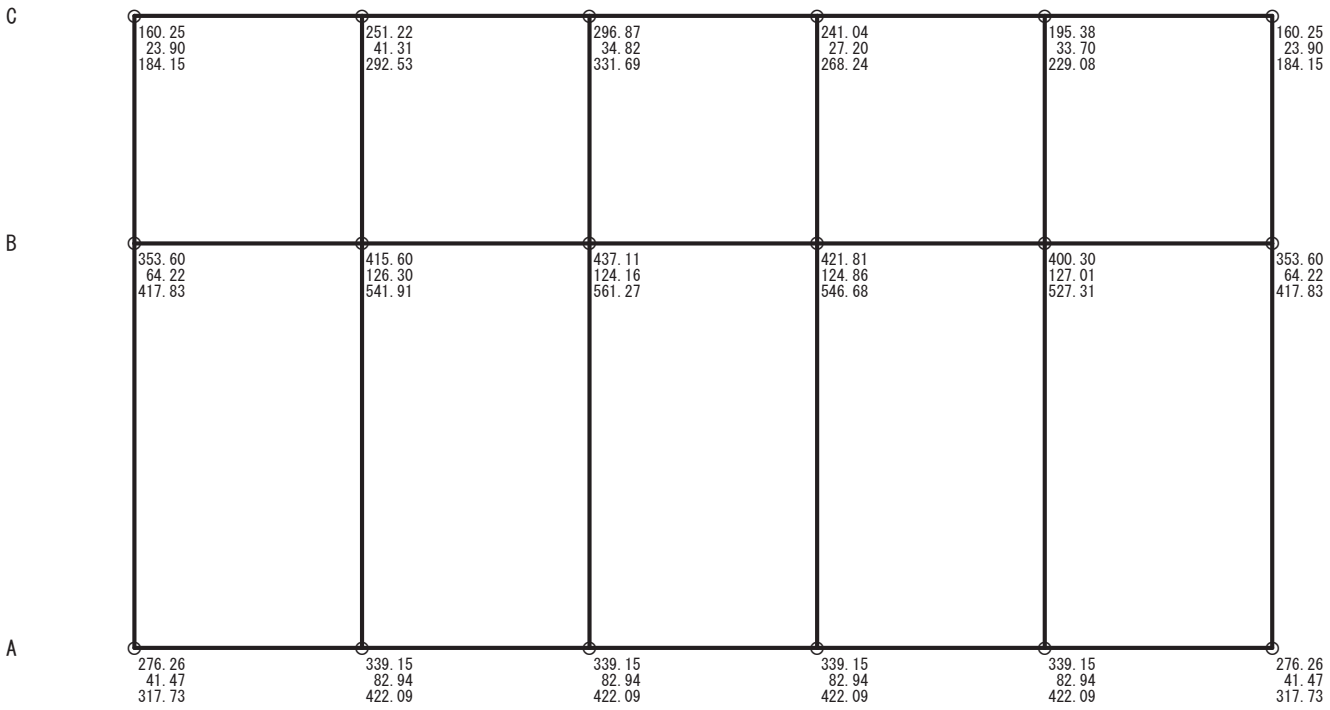

6F 層　合計 : 6826.47 (kN) (S=1/239)

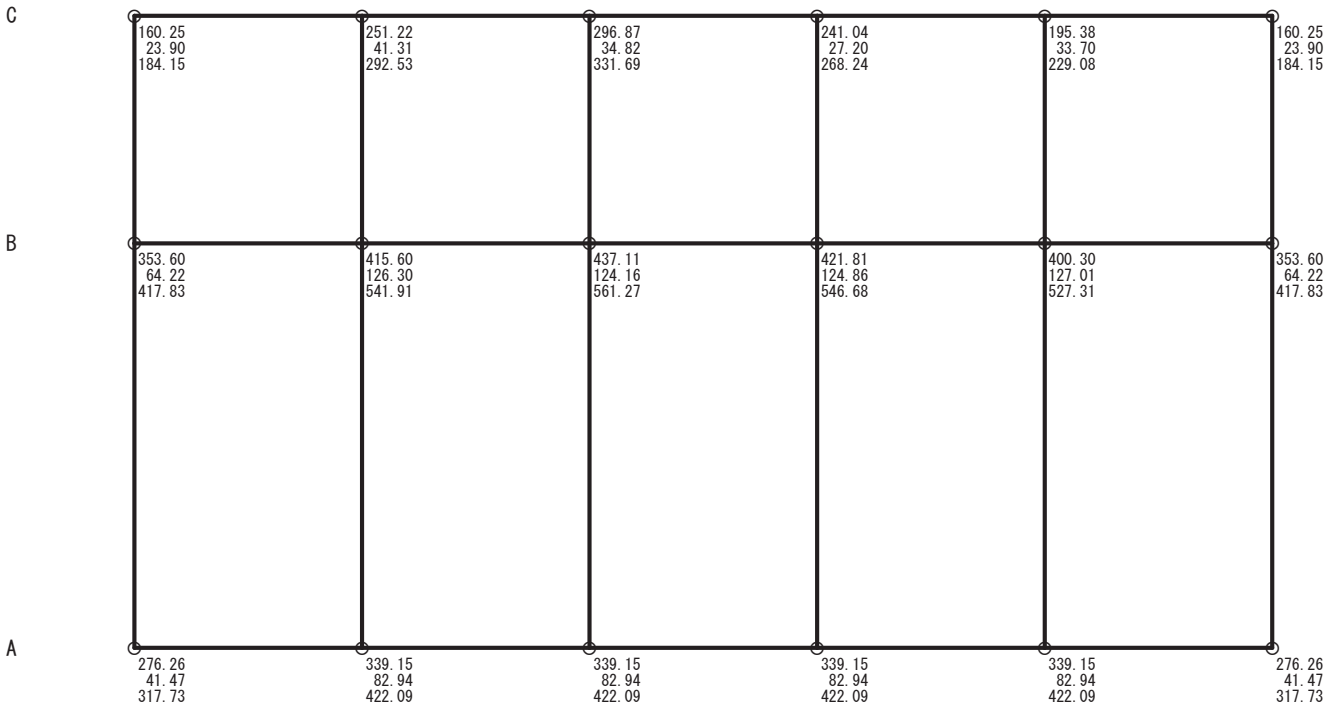

5F 層　合計 : 6826.47 (kN) (S=1/239)

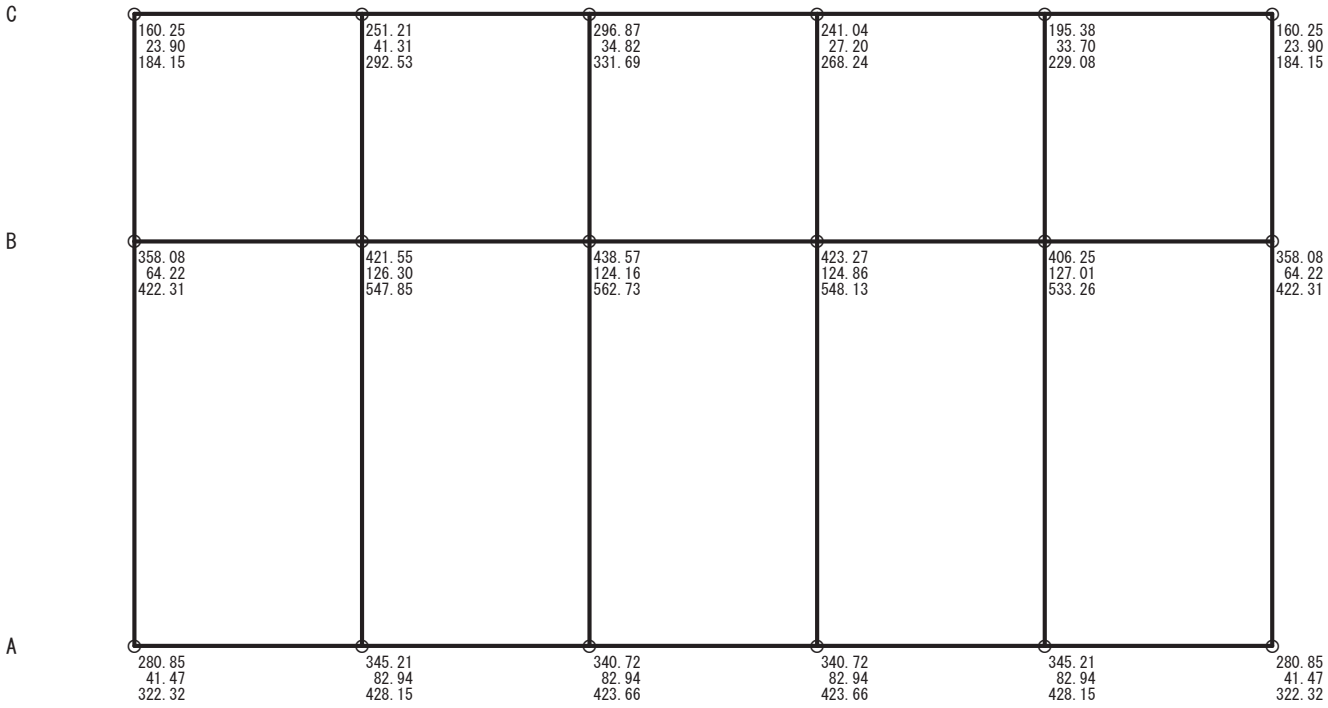

4F 層　合計 : 6874.68 (kN) (S=1/239)

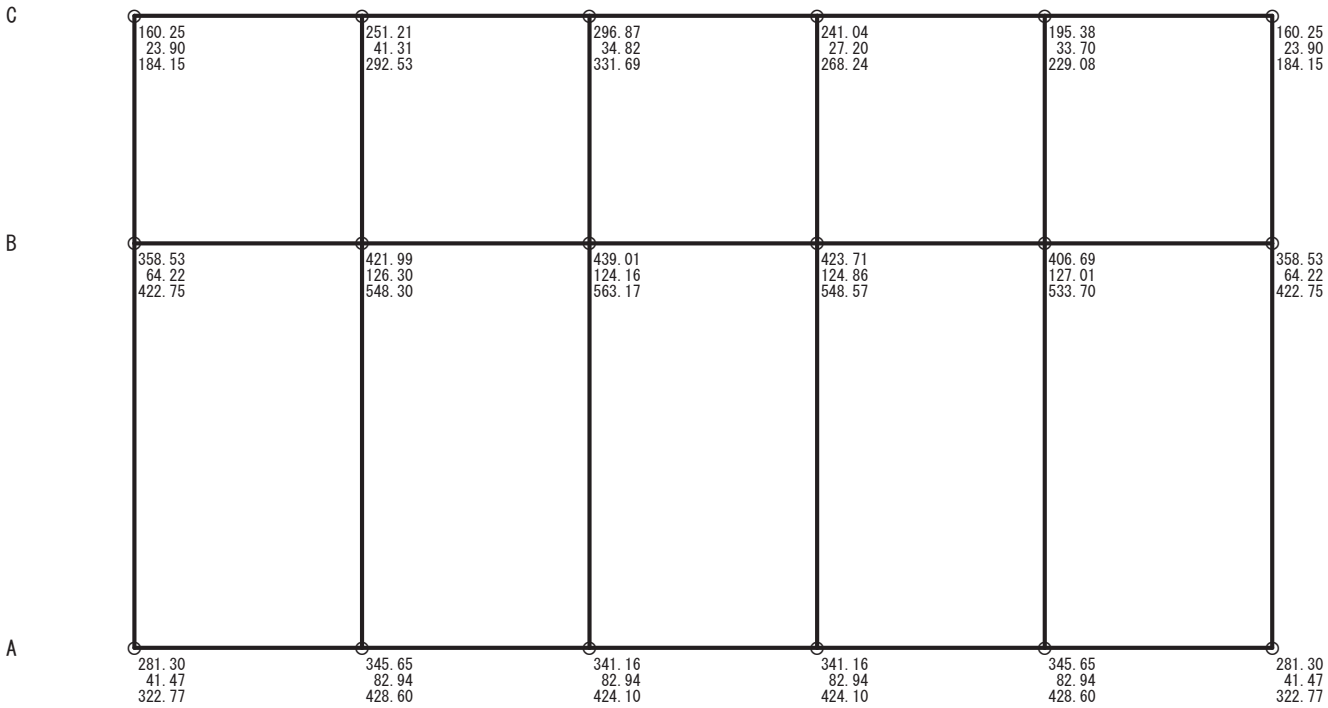

3F 層　合計 : 6880.01 (kN) (S=1/239)

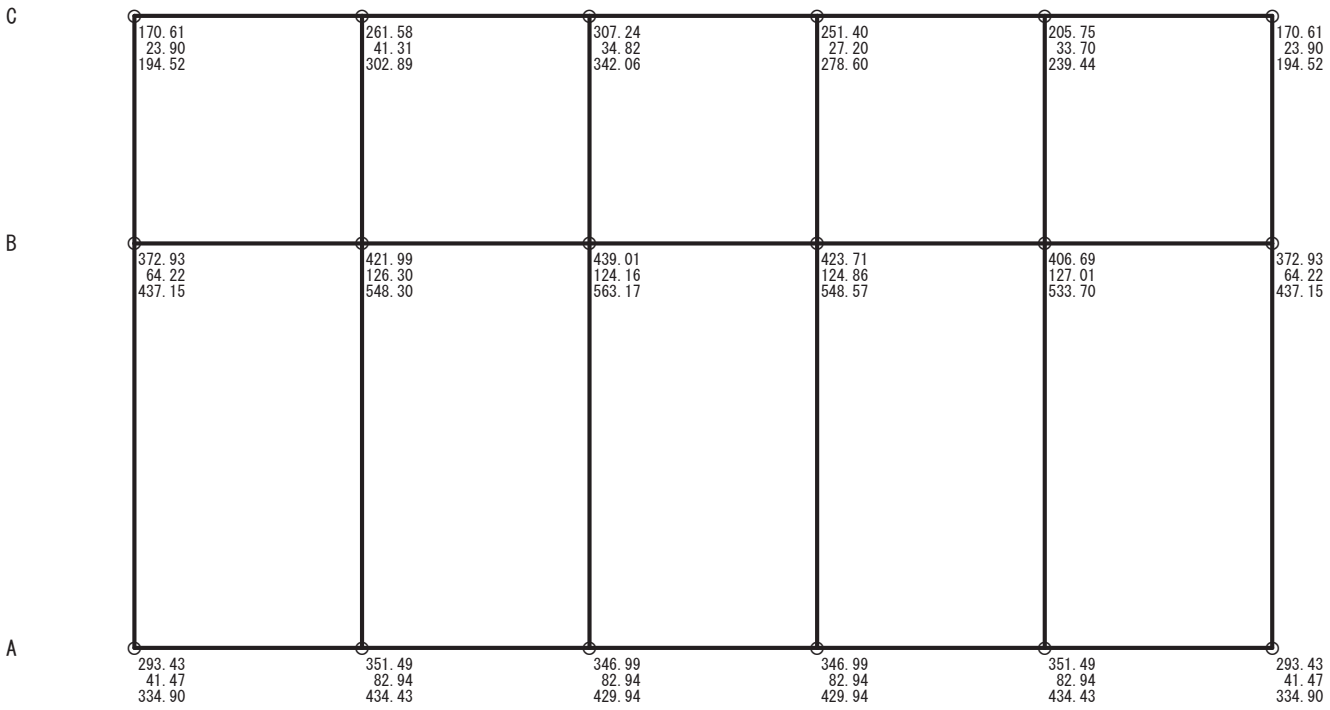

2F 層　合計 : 7018.61 (kN) (S=1/239)

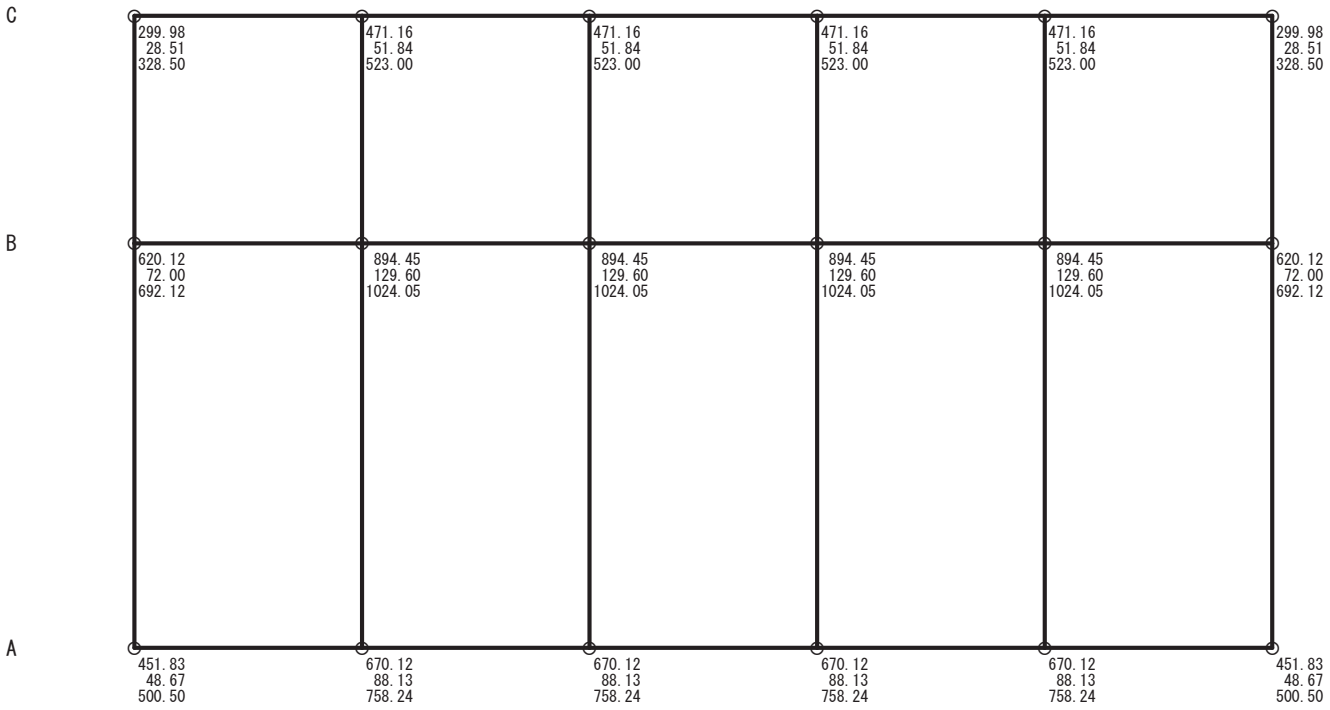

1F 層　合計 : 12263.43 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

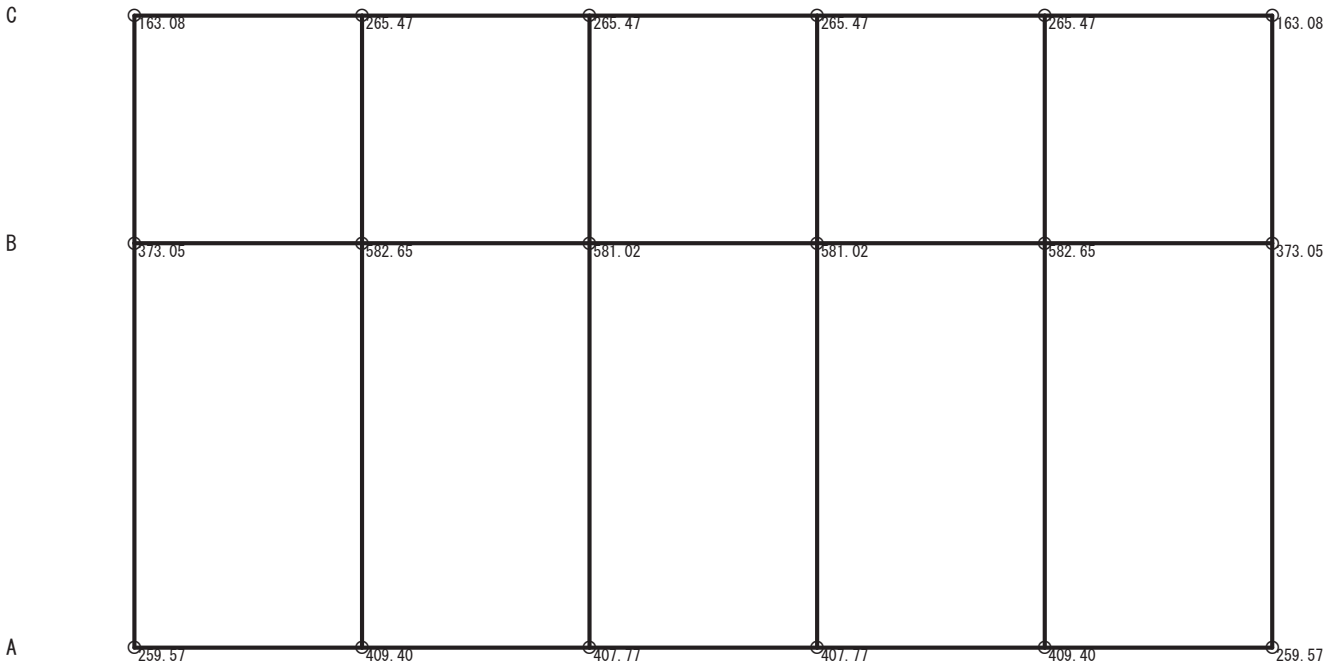

10F 層　合計 : 6614.97 (kN) (S=1/239)

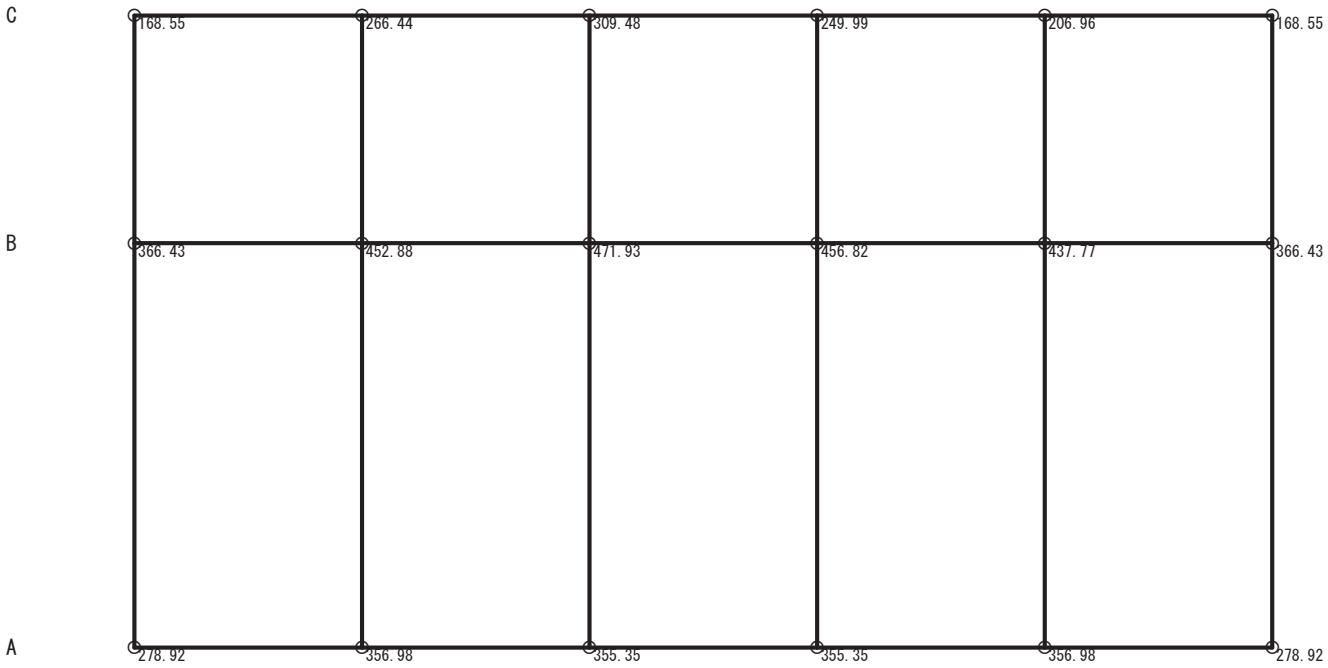

9F 層　合計 : 5904.73 (kN) (S=1/239)

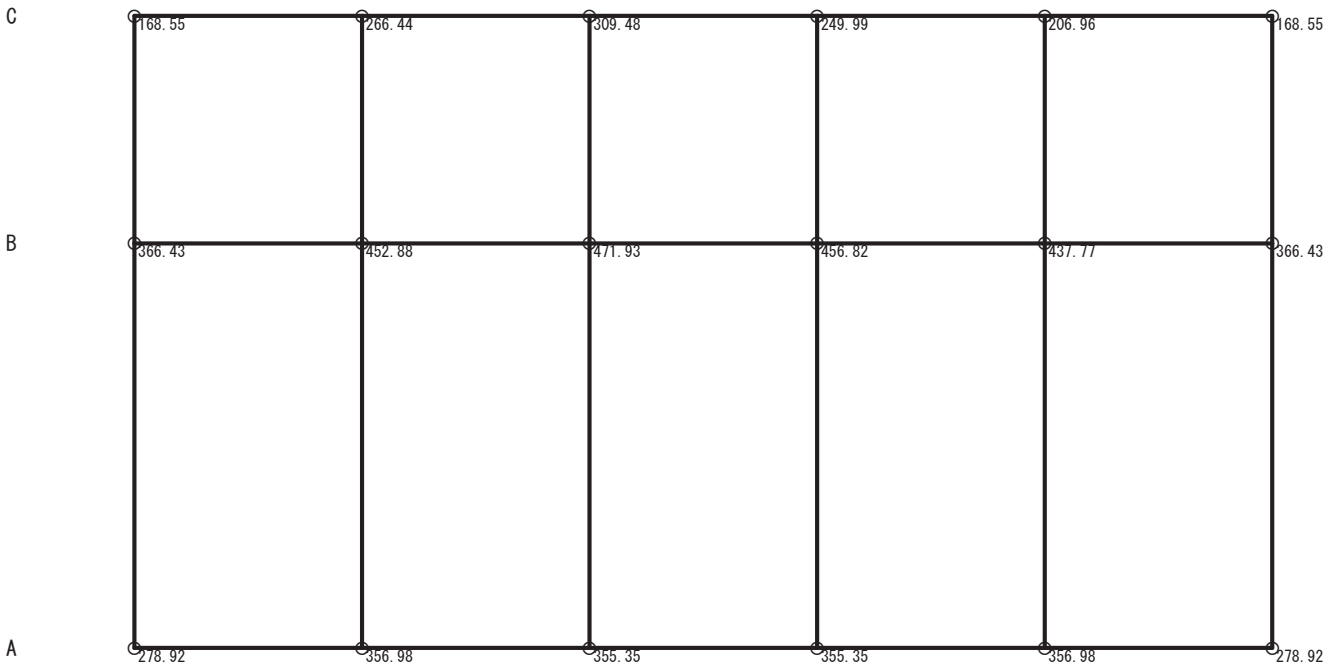

8F 層　合計 : 5904.73 (kN) (S=1/239)

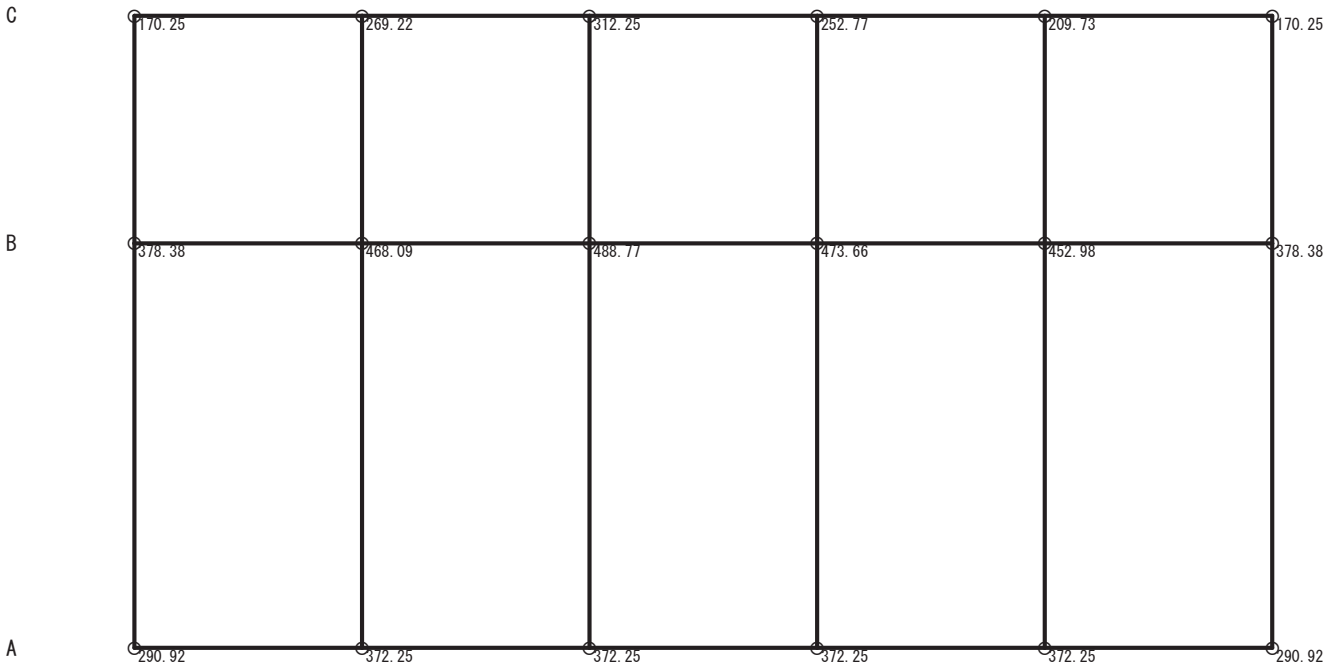

7F 層　合計 : 6095.57 (kN) (S=1/239)

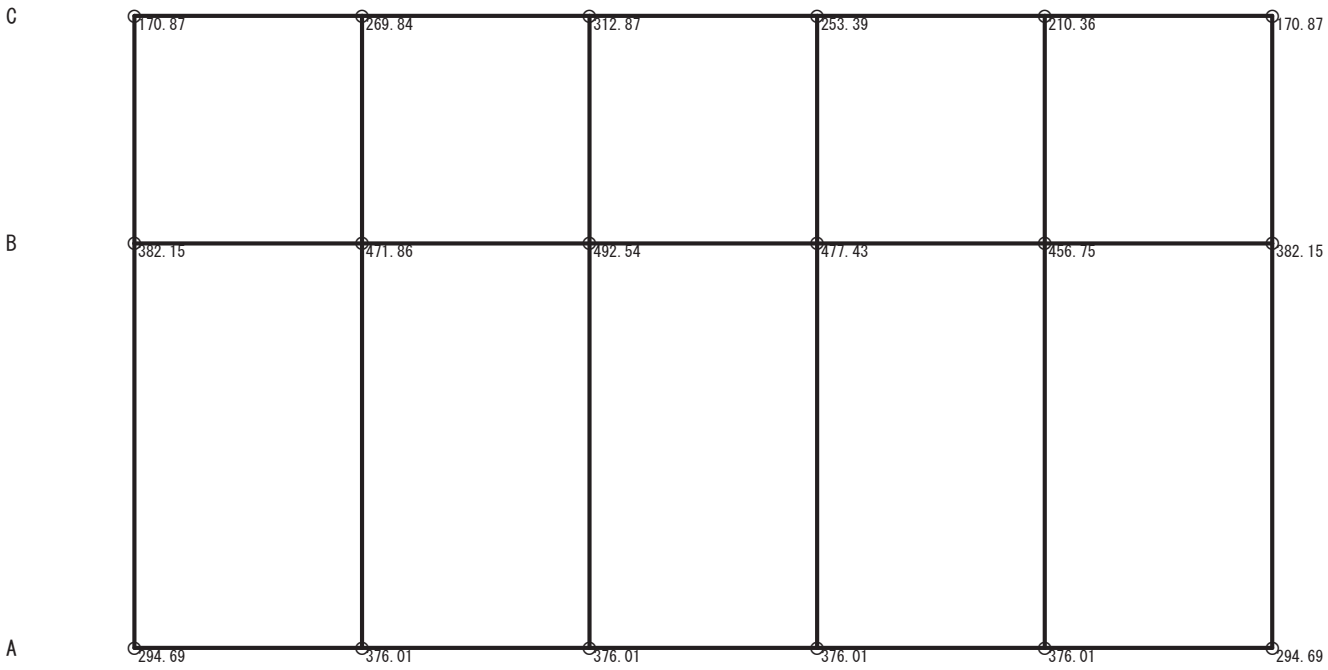

6F 層　合計 : 6144.48 (kN) (S=1/239)

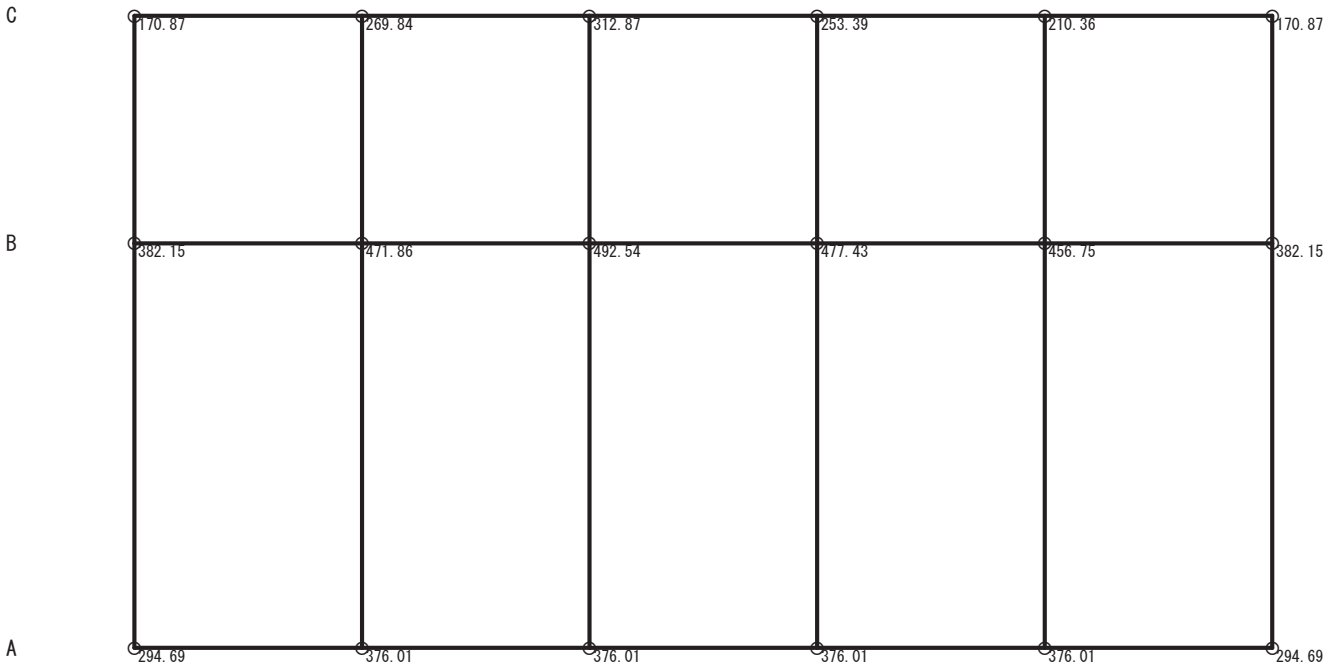

5F 層　合計 : 6144.48 (kN) (S=1/239)

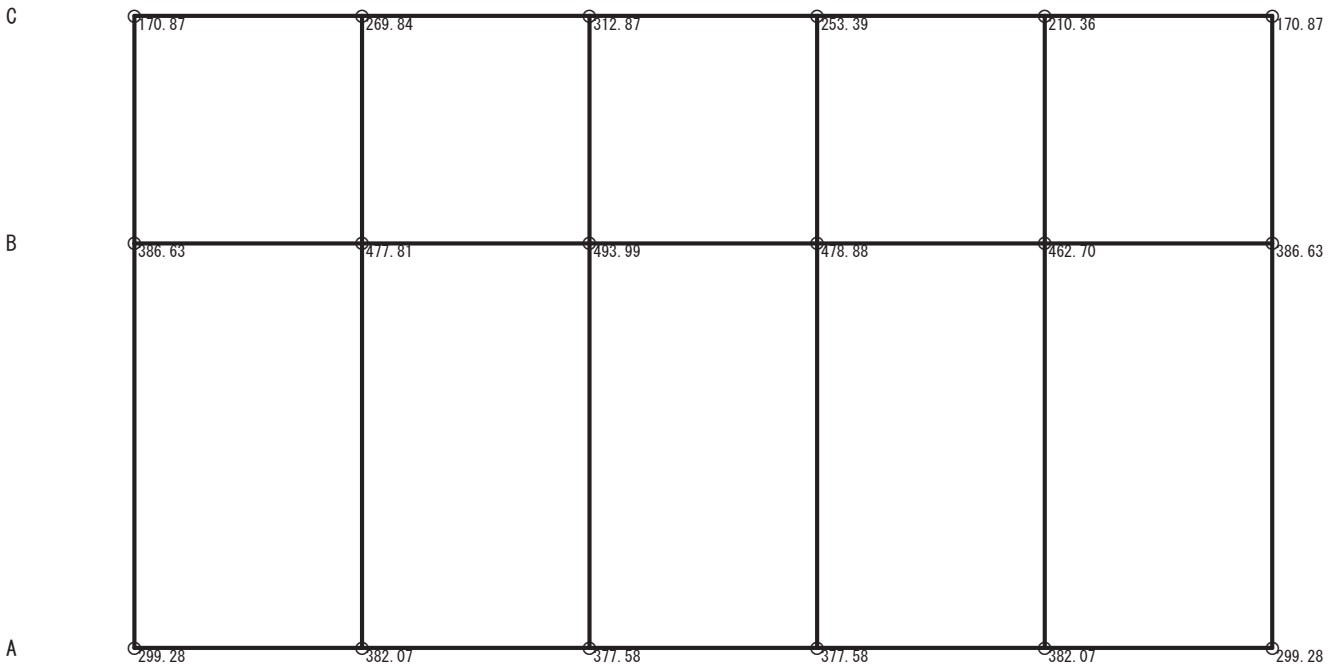

4F 層　合計 : 6192.70 (kN) (S=1/239)

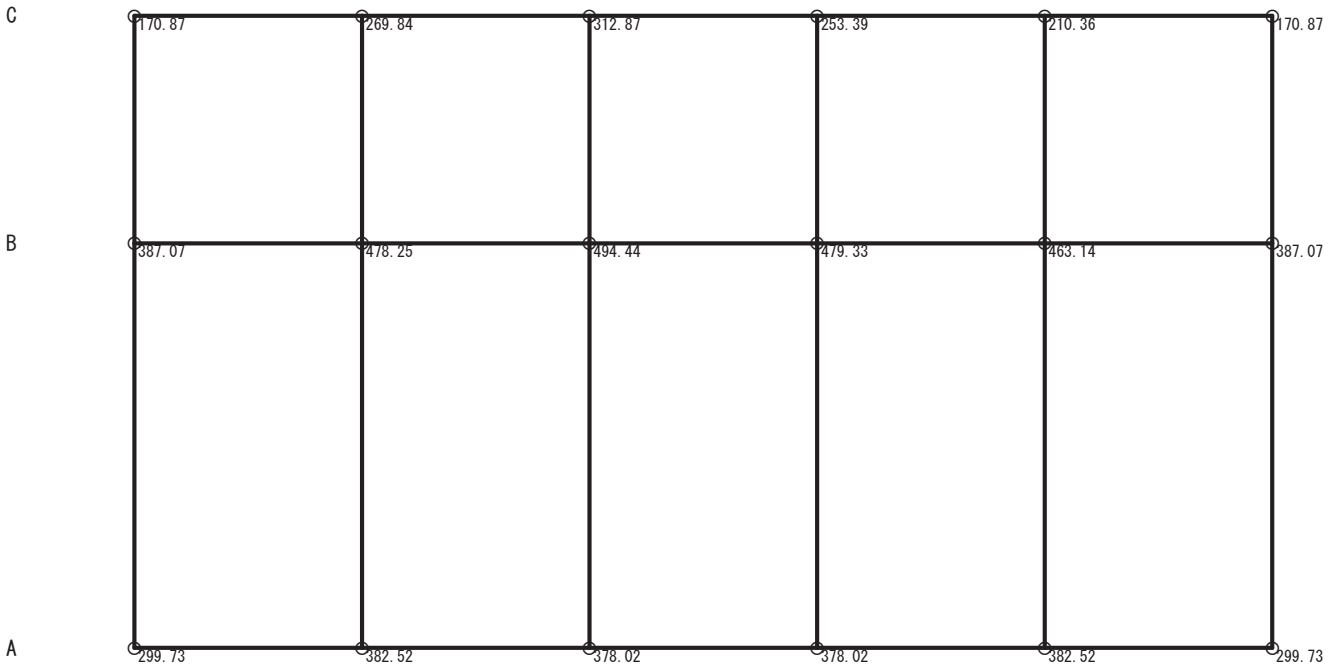

3F 層　合計 : 6198.03 (kN) (S=1/239)

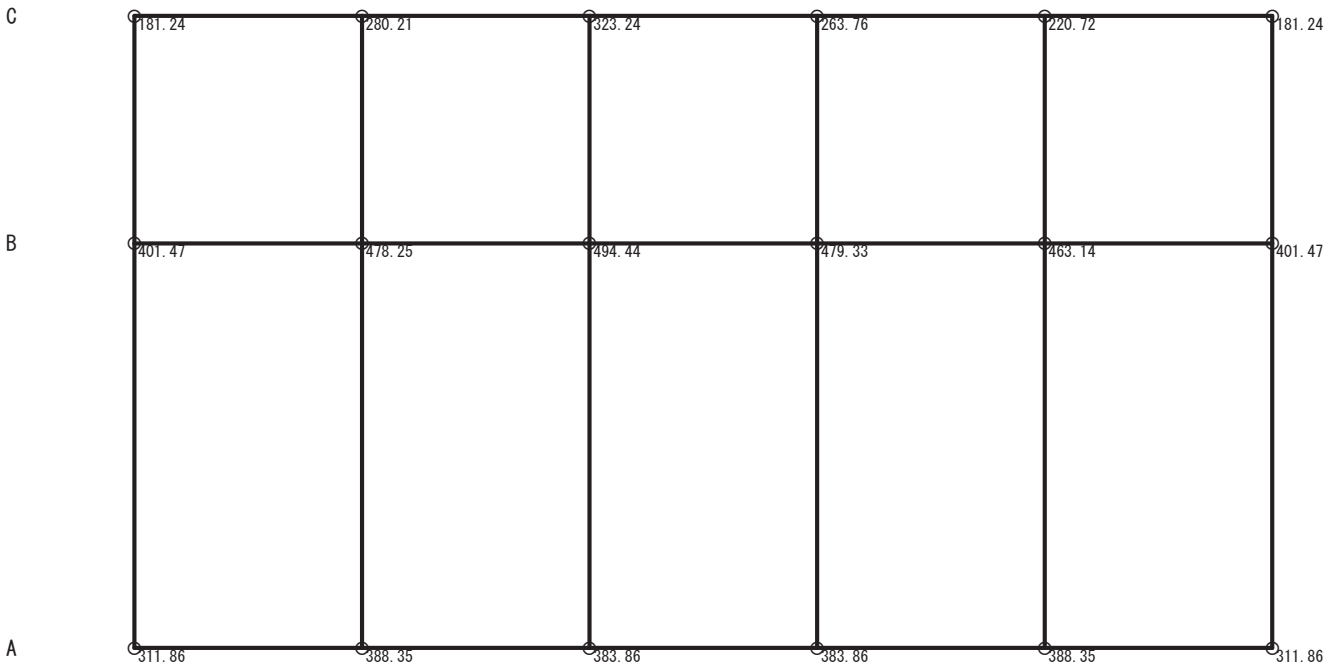

2F 層　合計 : 6336.63 (kN) (S=1/239)

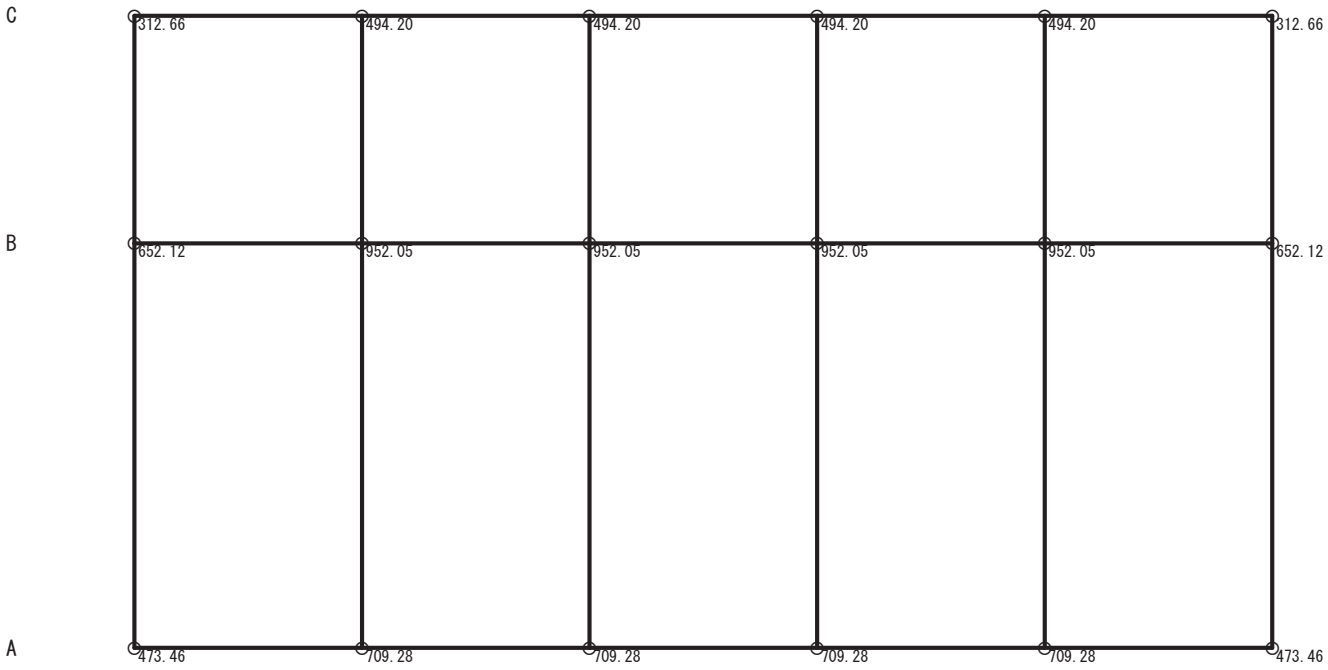

1F 層　合計 : 11498.63 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：36.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：36.000 (m)　α：1.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 36.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.654
Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ Ｔ = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
9F	A	2153.5	6615.0	0.119	2.415	0.421		2786.5	0.0	2786.5
	B	3073.4								
	C	1388.1								
	sum	6615.0								
	Ｗｉ/Ａ	9.19								
8F	A	1982.5	12519.7	0.225	1.958	0.341		4275.4	0.0	4275.4
	B	2552.3								
	C	1370.0								
	sum	5904.7								
	Ｗｉ/Ａ	8.20								
7F	A	1982.5	18424.4	0.332	1.715	0.299		5512.1	0.0	5512.1
	B	2552.3								
	C	1370.0								
	sum	5904.7								
	Ｗｉ/Ａ	8.20								
6F	A	2070.8	24520.0	0.442	1.542	0.269		6593.0	0.0	6593.0
	B	2640.3								
	C	1384.5								
	sum	6095.6								
	Ｗｉ/Ａ	8.47								
5F	A	2093.4	30664.5	0.552	1.404	0.245		7510.0	0.0	7510.0
	B	2662.9								
	C	1388.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	sum	6144.5	30664.5	0.552	1.404	0.245		7510.0	0.0	7510.0
	Wi/A	8.53								
4F	A	2093.4	36809.0	0.663	1.288	0.225		8268.9	0.0	8268.9
	B	2662.9								
	C	1388.2								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
3F	A	2117.9	43001.7	0.774	1.184	0.207		8883.0	0.0	8883.0
	B	2686.6								
	C	1388.2								
	sum	6192.7								
	Wi/A	8.60								
2F	A	2120.5	49199.7	0.886	1.090	0.190		9352.1	0.0	9352.1
	B	2689.3								
	C	1388.2								
	sum	6198.0								
	Wi/A	8.61								
1F	A	2168.1	55536.3	1.000	1.000	0.174		9685.5	0.0	9685.5
	B	2718.1								
	C	1450.4								
	sum	6336.6								
	Wi/A	8.80								
基礎	A	3784.1	67035.0		K=0.1000 (H=0.00)		1149.863	10835.4	0.0	10835.4
	B	5112.5								
	C	2602.1								
	sum	11498.6								
	Wi/A	15.97								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 36.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.654

Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	A	2153.5	6615.0	0.119	2.415	0.421		2786.5	0.0	2786.5
	B	3073.4								
	C	1388.1								
	sum	6615.0								
	Wi/A	9.19								
8F	A	1982.5	12519.7	0.225	1.958	0.341		4275.4	0.0	4275.4
	B	2552.3								
	C	1370.0								
	sum	5904.7								
	Wi/A	8.20								
7F	A	1982.5	18424.4	0.332	1.715	0.299		5512.1	0.0	5512.1
	B	2552.3								
	C	1370.0								
	sum	5904.7								
	Wi/A	8.20								
6F	A	2070.8	24520.0	0.442	1.542	0.269		6593.0	0.0	6593.0
	B	2640.3								
	C	1384.5								
	sum	6095.6								
	Wi/A	8.47								
5F	A	2093.4	30664.5	0.552	1.404	0.245		7510.0	0.0	7510.0
	B	2662.9								
	C	1388.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	sum	6144.5	30664.5	0.552	1.404	0.245		7510.0	0.0	7510.0
	Wi/A	8.53								
4F	A	2093.4	36809.0	0.663	1.288	0.225		8268.9	0.0	8268.9
	B	2662.9								
	C	1388.2								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
3F	A	2117.9	43001.7	0.774	1.184	0.207		8883.0	0.0	8883.0
	B	2686.6								
	C	1388.2								
	sum	6192.7								
	Wi/A	8.60								
2F	A	2120.5	49199.7	0.886	1.090	0.190		9352.1	0.0	9352.1
	B	2689.3								
	C	1388.2								
	sum	6198.0								
	Wi/A	8.61								
1F	A	2168.1	55536.3	1.000	1.000	0.174		9685.5	0.0	9685.5
	B	2718.1								
	C	1450.4								
	sum	6336.6								
	Wi/A	8.80								
基礎	A	3784.1	67035.0		K=0.1000 (H=0.00)		1149.863	10835.4	0.0	10835.4
	B	5112.5								
	C	2602.1								
	sum	11498.6								
	Wi/A	15.97								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 36.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.654

Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	1	795.7	6615.0	0.119	2.415	0.421		2786.5	0.0	2786.5
	2	1257.5								
	3	1254.3								
	4	1254.3								
	5	1257.5								
	6	795.7								
	sum	6615.0								
	Wi/A	9.19								
8F	1	813.9	12519.7	0.225	1.958	0.341		4275.4	0.0	4275.4
	2	1076.3								
	3	1136.7								
	4	1062.2								
	5	1001.7								
	6	813.9								
	sum	5904.7								
	Wi/A	8.20								
7F	1	813.9	18424.4	0.332	1.715	0.299		5512.1	0.0	5512.1
	2	1076.3								
	3	1136.7								
	4	1062.2								
	5	1001.7								
	6	813.9								
	sum	5904.7								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
7F	Wi/A	8.20	18424.4	0.332	1.715	0.299		5512.1	0.0	5512.1
6F	1	839.6	24520.0	0.442	1.542	0.269		6593.0	0.0	6593.0
	2	1109.6								
	3	1173.3								
	4	1098.7								
	5	1035.0								
	6	839.6								
	sum	6095.6								
	Wi/A	8.47								
5F	1	847.7	30664.5	0.552	1.404	0.245		7510.0	0.0	7510.0
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
4F	1	847.7	36809.0	0.663	1.288	0.225		8268.9	0.0	8268.9
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
3F	1	856.8	43001.7	0.774	1.184	0.207		8883.0	0.0	8883.0
	2	1129.7								
	3	1184.4								
	4	1109.8								
	5	1055.1								
	6	856.8								
	sum	6192.7								
	Wi/A	8.60								
2F	1	857.7	49199.7	0.886	1.090	0.190		9352.1	0.0	9352.1
	2	1130.6								
	3	1185.3								
	4	1110.7								
	5	1056.0								
	6	857.7								
	sum	6198.0								
	Wi/A	8.61								
1F	1	894.6	55536.3	1.000	1.000	0.174		9685.5	0.0	9685.5
	2	1146.8								
	3	1201.5								
	4	1126.9								
	5	1072.2								
	6	894.6								
	sum	6336.6								
	Wi/A	8.80								
基礎	1	1438.2	67035.0		K=0.1000 (H=0.00)		1149.863	10835.4	0.0	10835.4
	2	2155.5								
	3	2155.5								
	4	2155.5								
	5	2155.5								
	6	1438.2								
	sum	11498.6								
	Wi/A	15.97								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 36.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.654
Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	1	795.7	6615.0	0.119	2.415	0.421		2786.5	0.0	2786.5
	2	1257.5								
	3	1254.3								
	4	1254.3								
	5	1257.5								
	6	795.7								
	sum	6615.0								
	Wi/A	9.19								
8F	1	813.9	12519.7	0.225	1.958	0.341		4275.4	0.0	4275.4
	2	1076.3								
	3	1136.7								
	4	1062.2								
	5	1001.7								
	6	813.9								
	sum	5904.7								
	Wi/A	8.20								
7F	1	813.9	18424.4	0.332	1.715	0.299		5512.1	0.0	5512.1
	2	1076.3								
	3	1136.7								
	4	1062.2								
	5	1001.7								
	6	813.9								
	sum	5904.7								
	Wi/A	8.20								
6F	1	839.6	24520.0	0.442	1.542	0.269		6593.0	0.0	6593.0
	2	1109.6								
	3	1173.3								
	4	1098.7								
	5	1035.0								
	6	839.6								
	sum	6095.6								
	Wi/A	8.47								
5F	1	847.7	30664.5	0.552	1.404	0.245		7510.0	0.0	7510.0
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
4F	1	847.7	36809.0	0.663	1.288	0.225		8268.9	0.0	8268.9
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
3F	1	856.8	43001.7	0.774	1.184	0.207		8883.0	0.0	8883.0
	2	1129.7								
	3	1184.4								
	4	1109.8								
	5	1055.1								
	6	856.8								
	sum	6192.7								
	Wi/A	8.60								
2F	1	857.7	49199.7	0.886	1.090	0.190		9352.1	0.0	9352.1
	2	1130.6								
	3	1185.3								
	4	1110.7								

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
2F	5	1056.0	49199.7	0.886	1.090	0.190		9352.1	0.0	9352.1
	6	857.7								
	sum	6198.0								
	Wi/A	8.61								
1F	1	894.6	55536.3	1.000	1.000	0.174		9685.5	0.0	9685.5
	2	1146.8								
	3	1201.5								
	4	1126.9								
	5	1072.2								
	6	894.6								
	sum	6336.6								
	Wi/A	8.80								
基礎	1	1438.2	67035.0		K=0.1000 (H=0.00)		1149.863	10835.4	0.0	10835.4
	2	2155.5								
	3	2155.5								
	4	2155.5								
	5	2155.5								
	6	1438.2								
	sum	11498.6								
	Wi/A	15.97								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

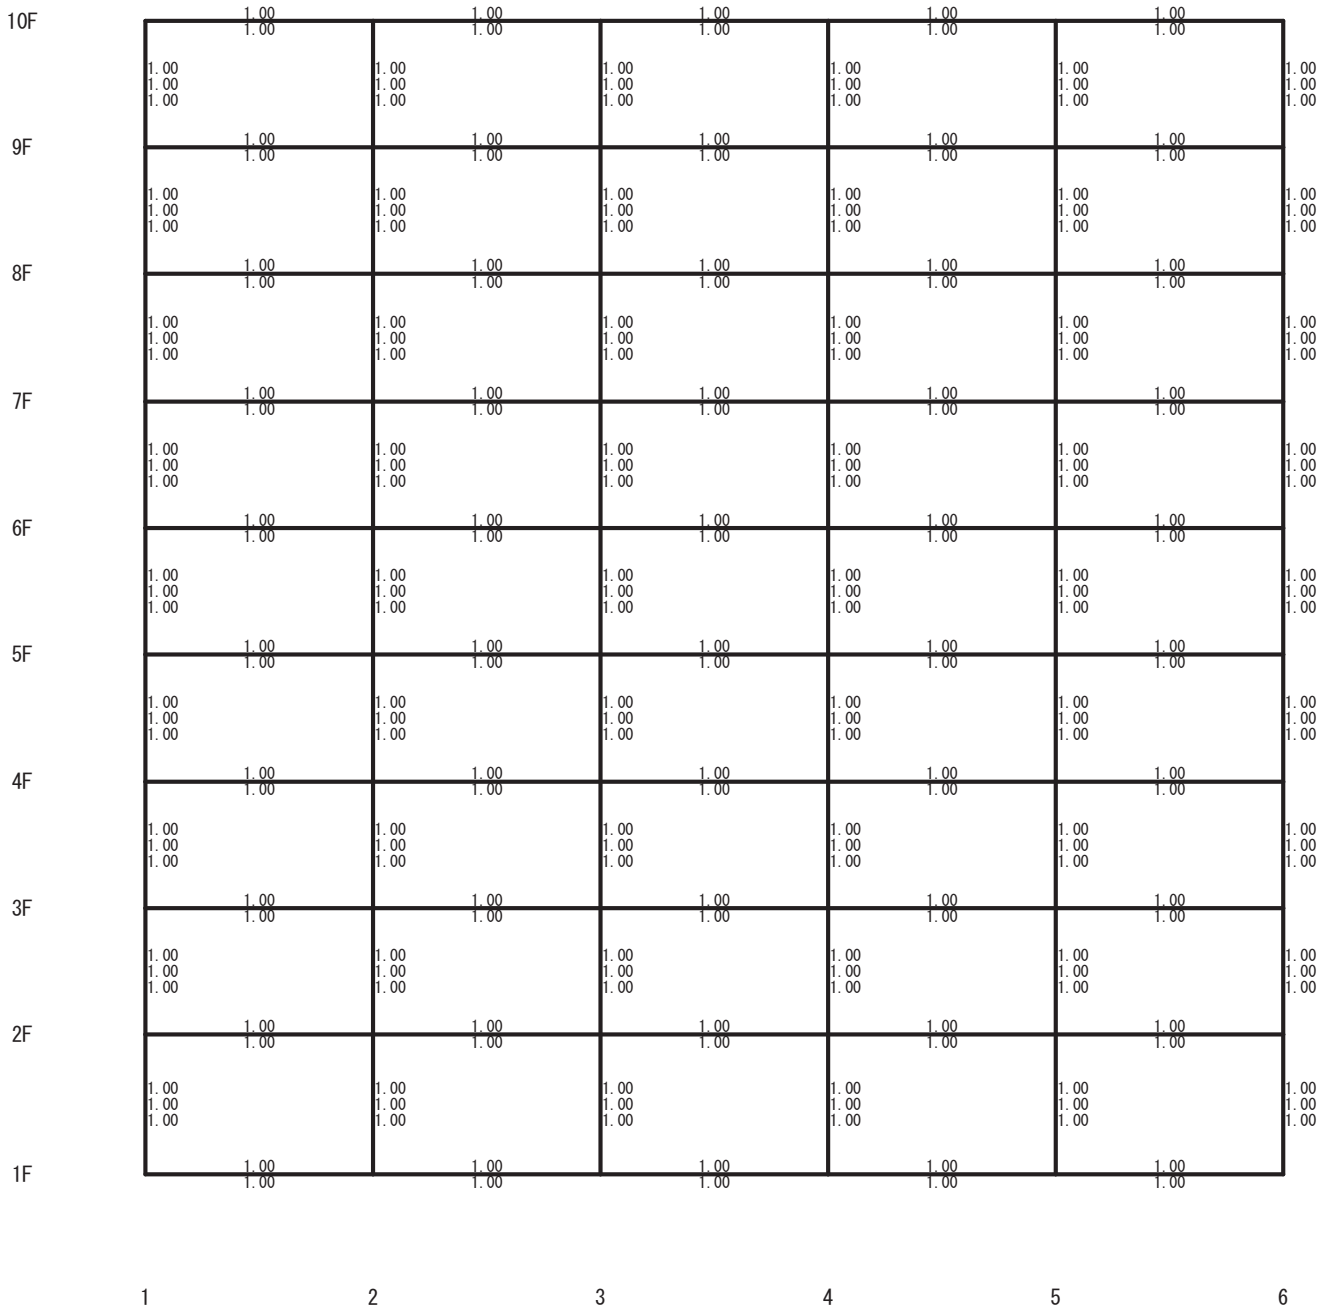

A フレーム (S=1/239)

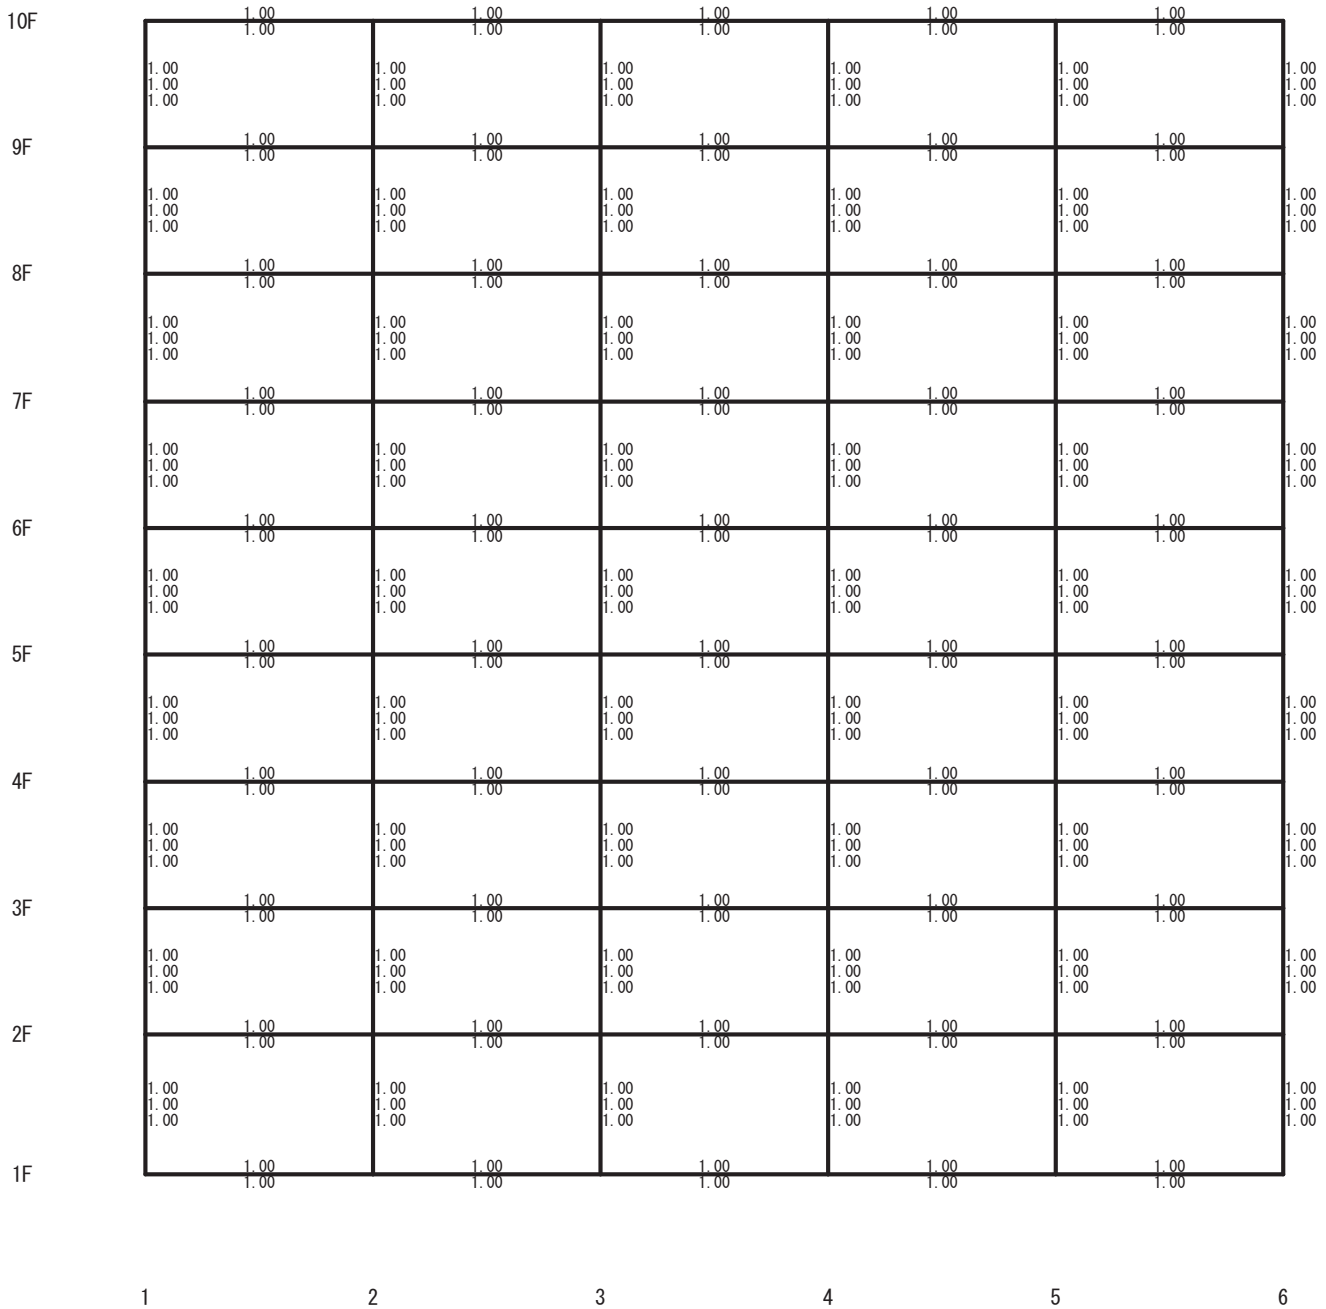

B フレーム (S=1/239)

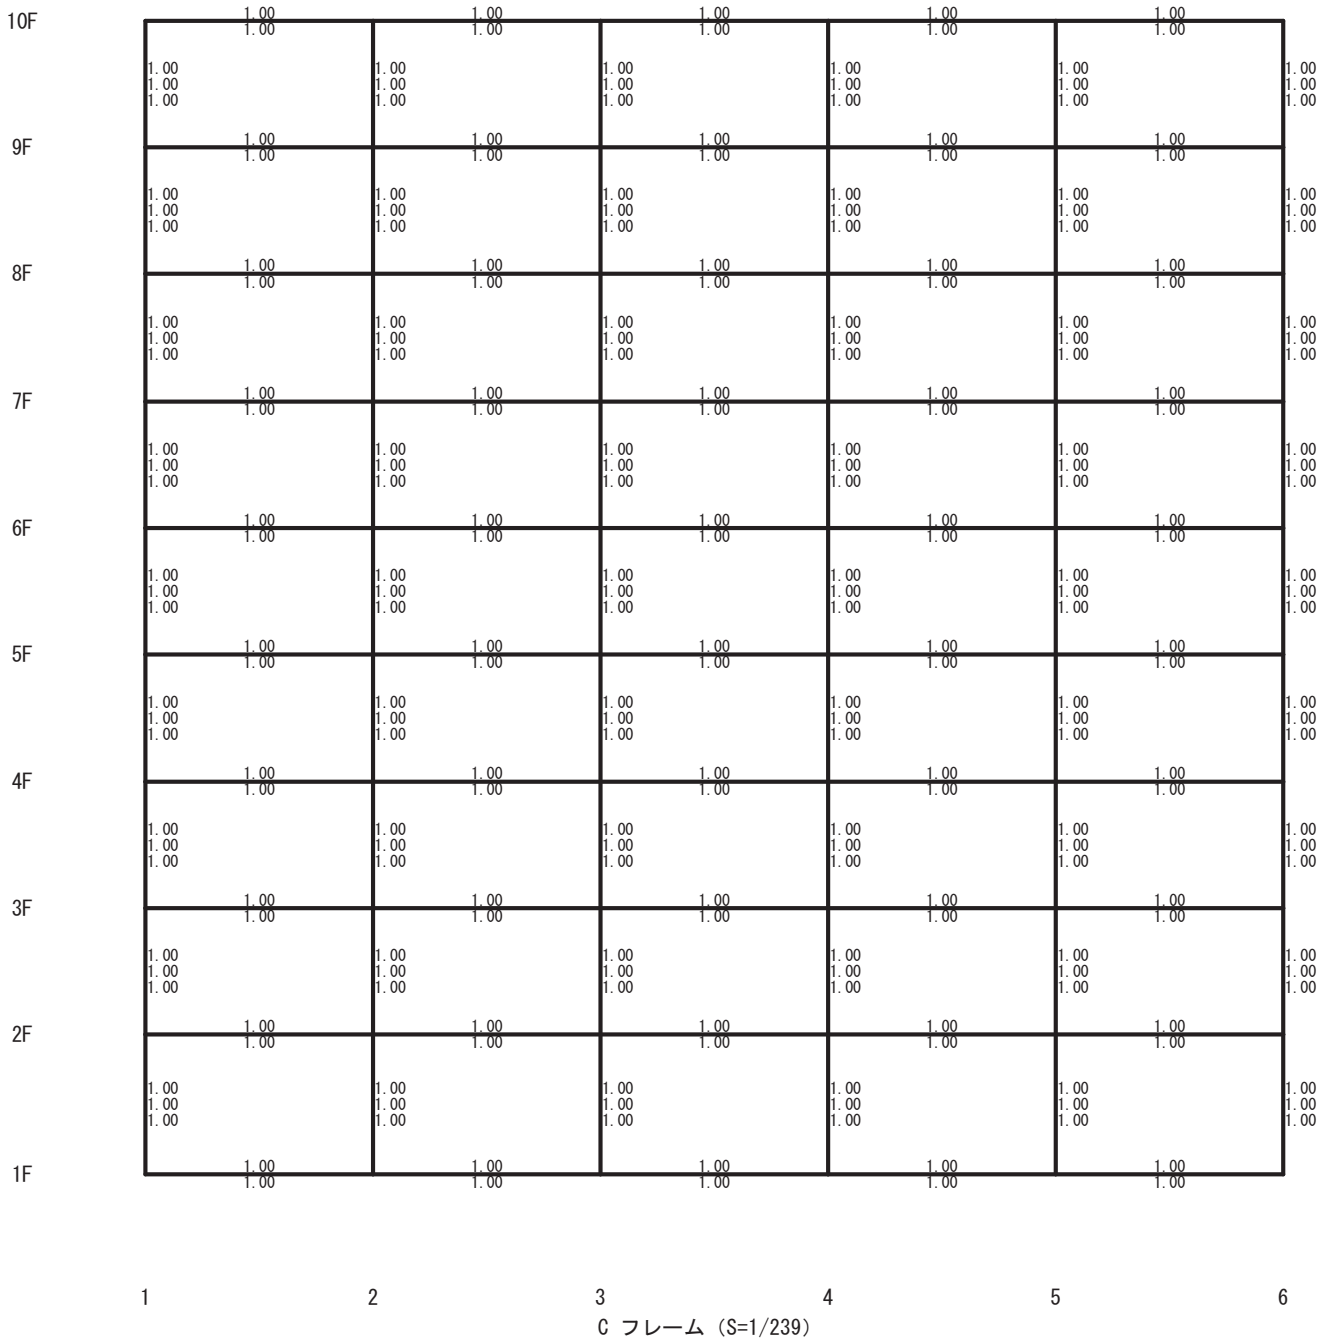

C フレーム (S=1/239)

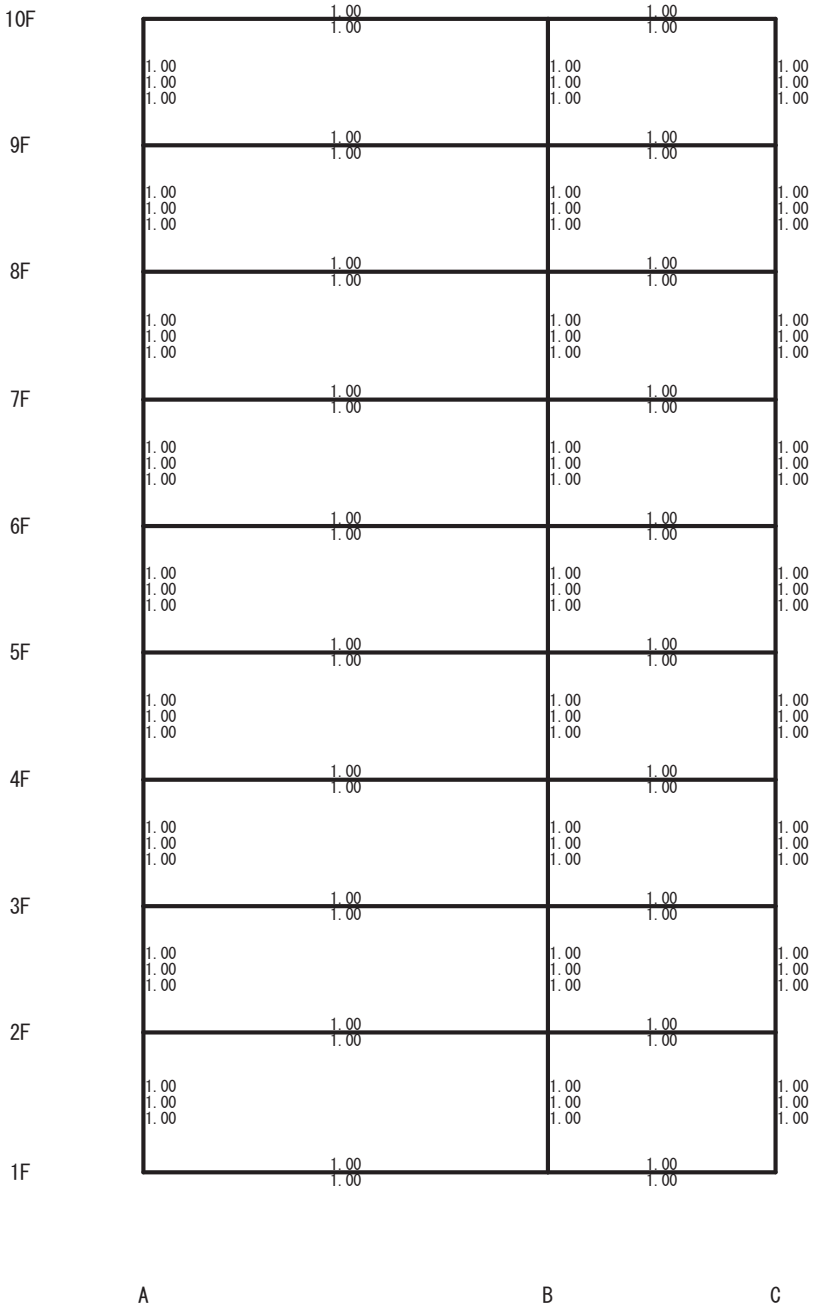

1 フレーム (S=1/239)

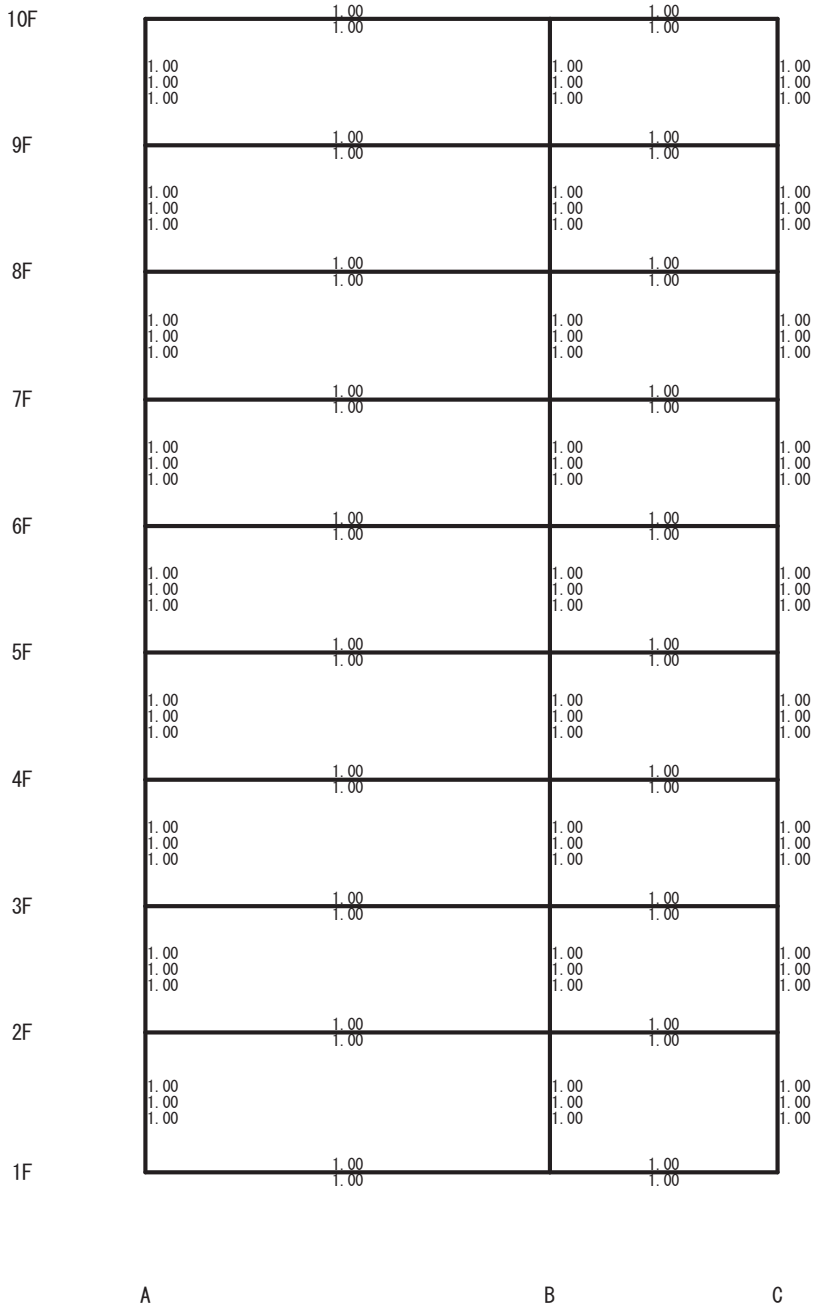

2 フレーム (S=1/239)

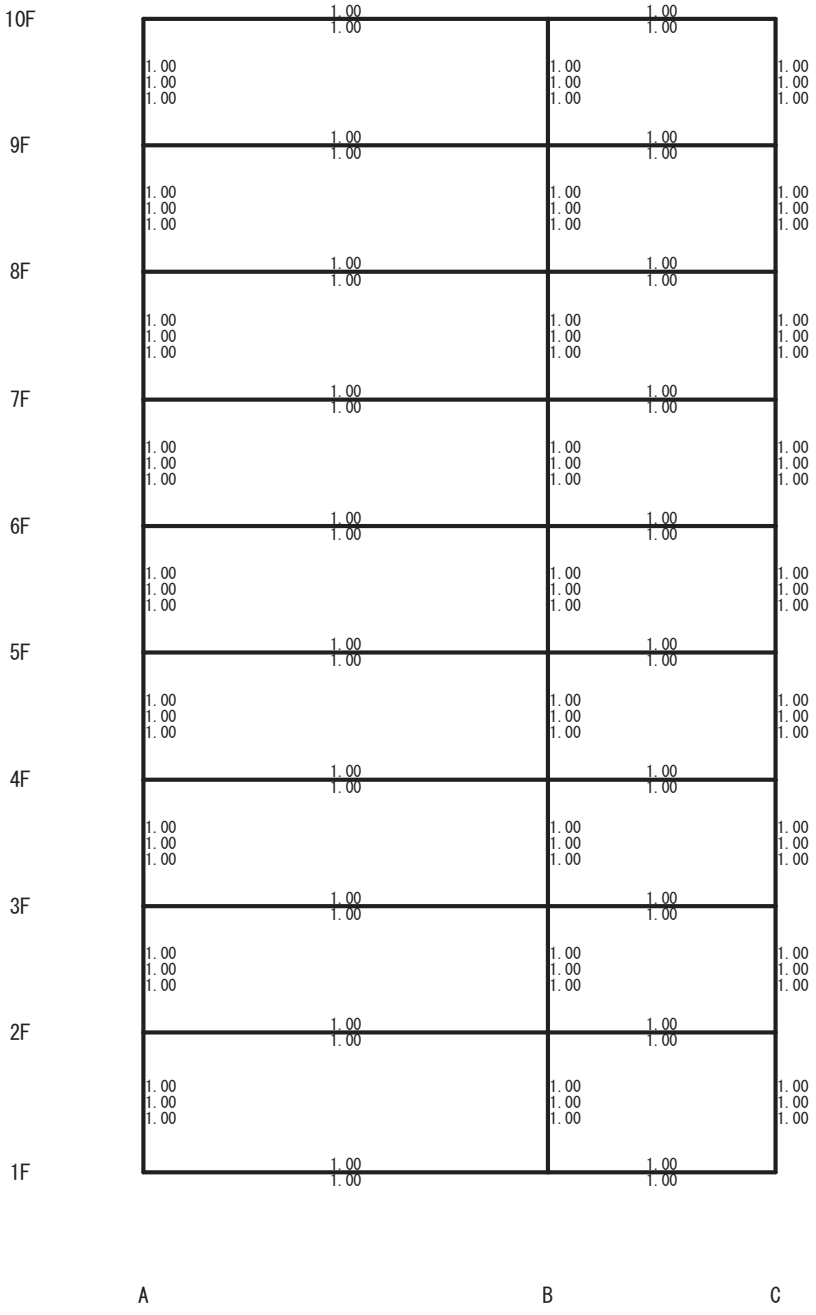

3 フレーム (S=1/239)

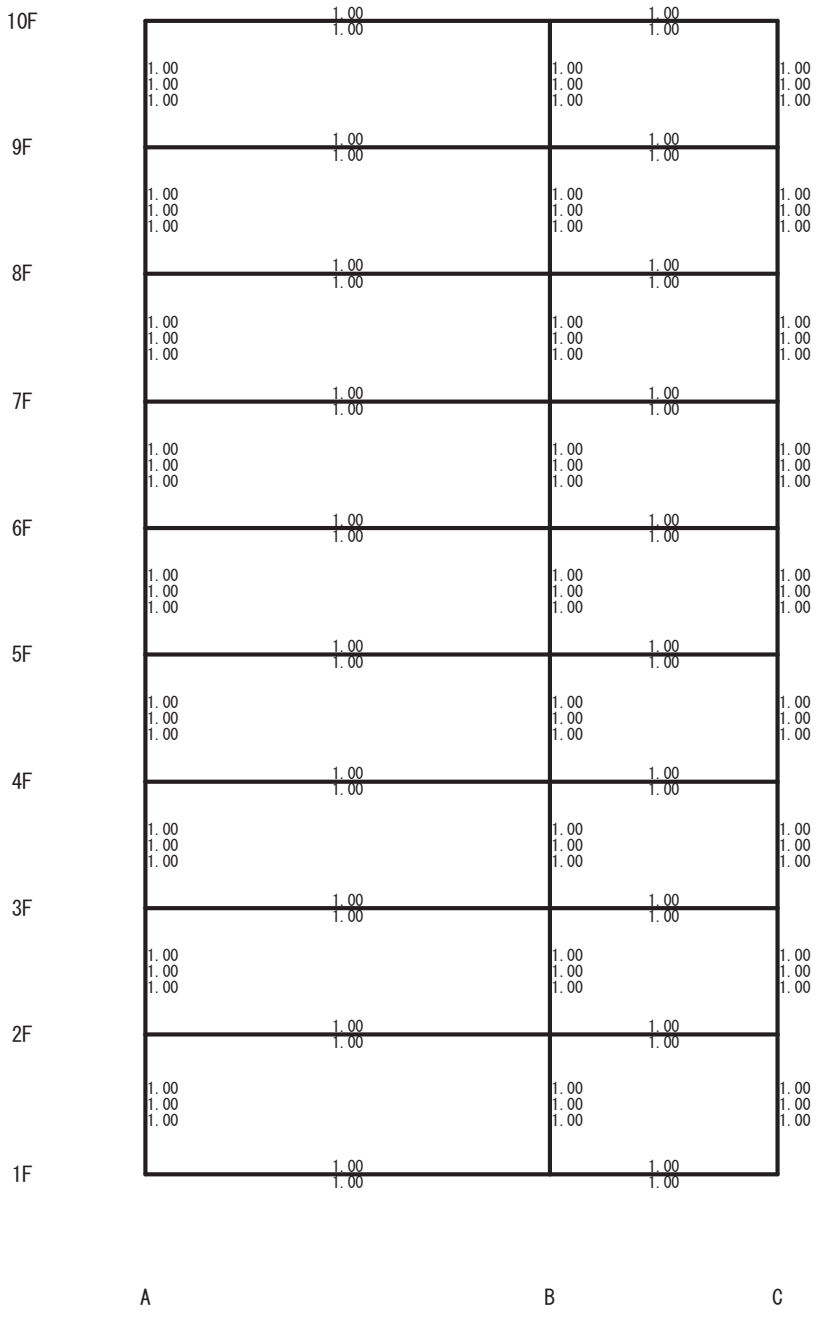

4 フレーム (S=1/239)

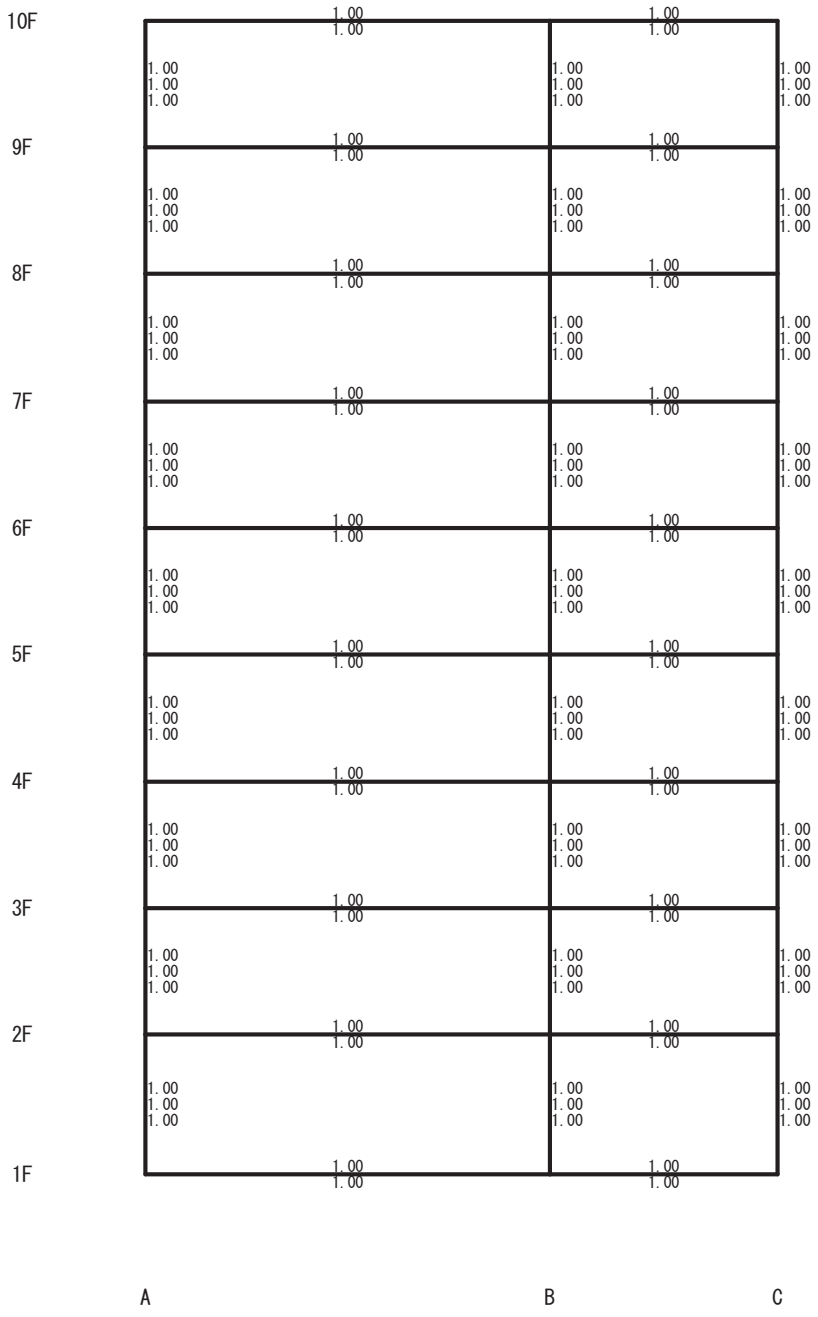

5 フレーム (S=1/239)

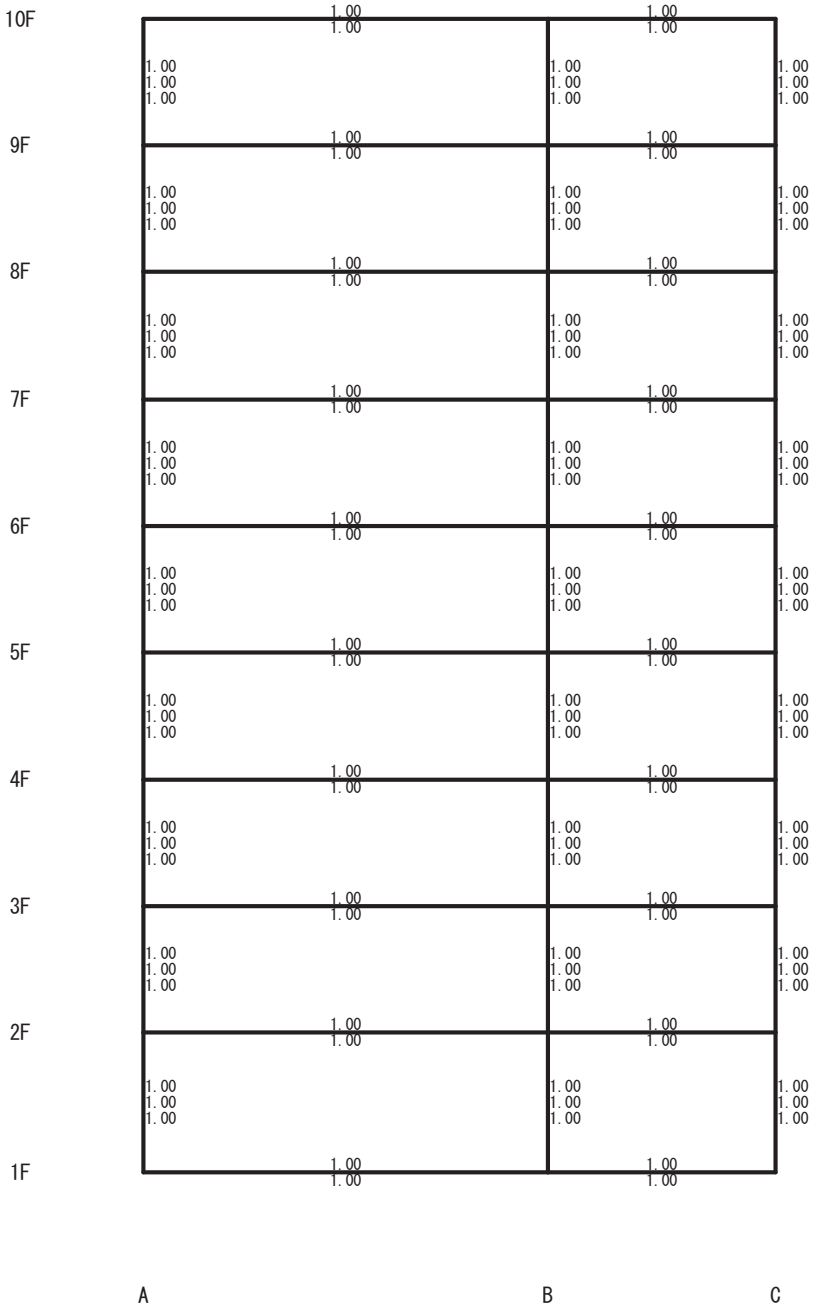

6 フレーム（S=1/239）

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

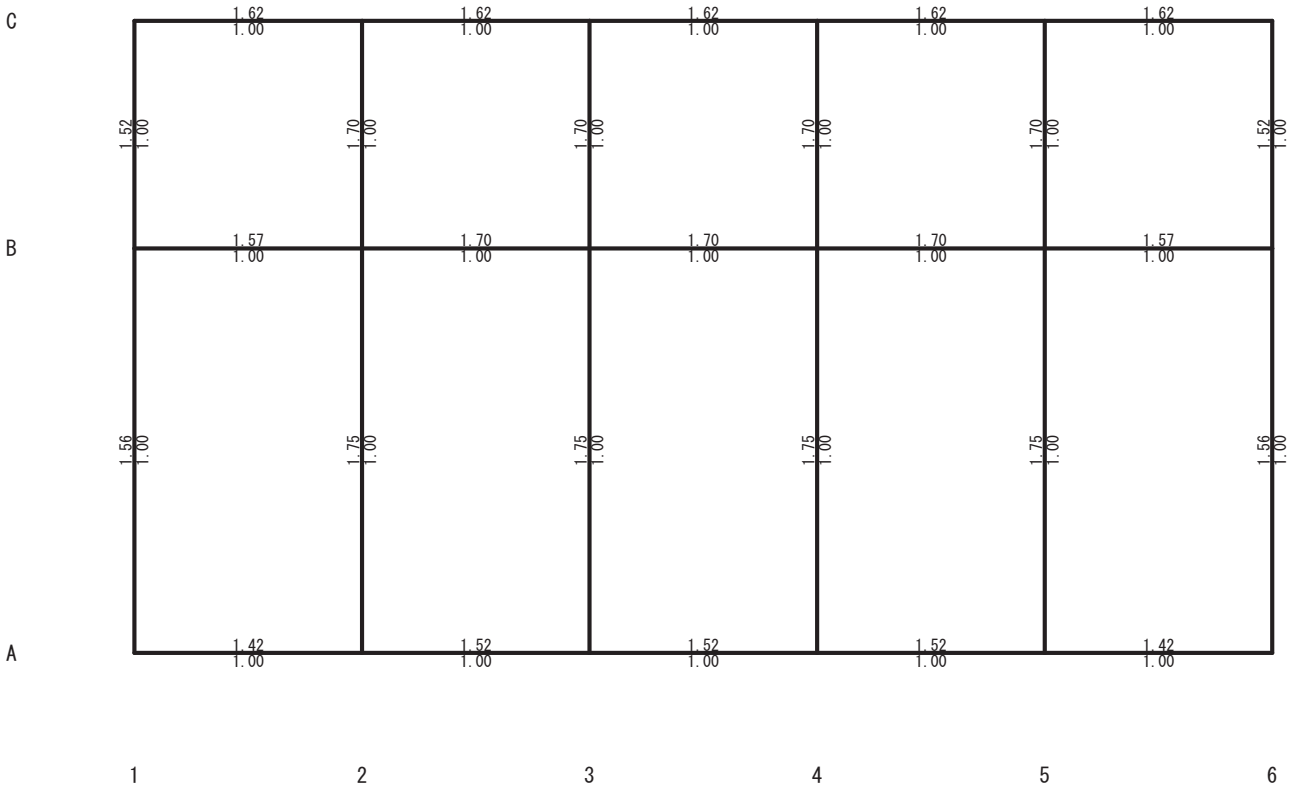

10F 層 (S=1/239)

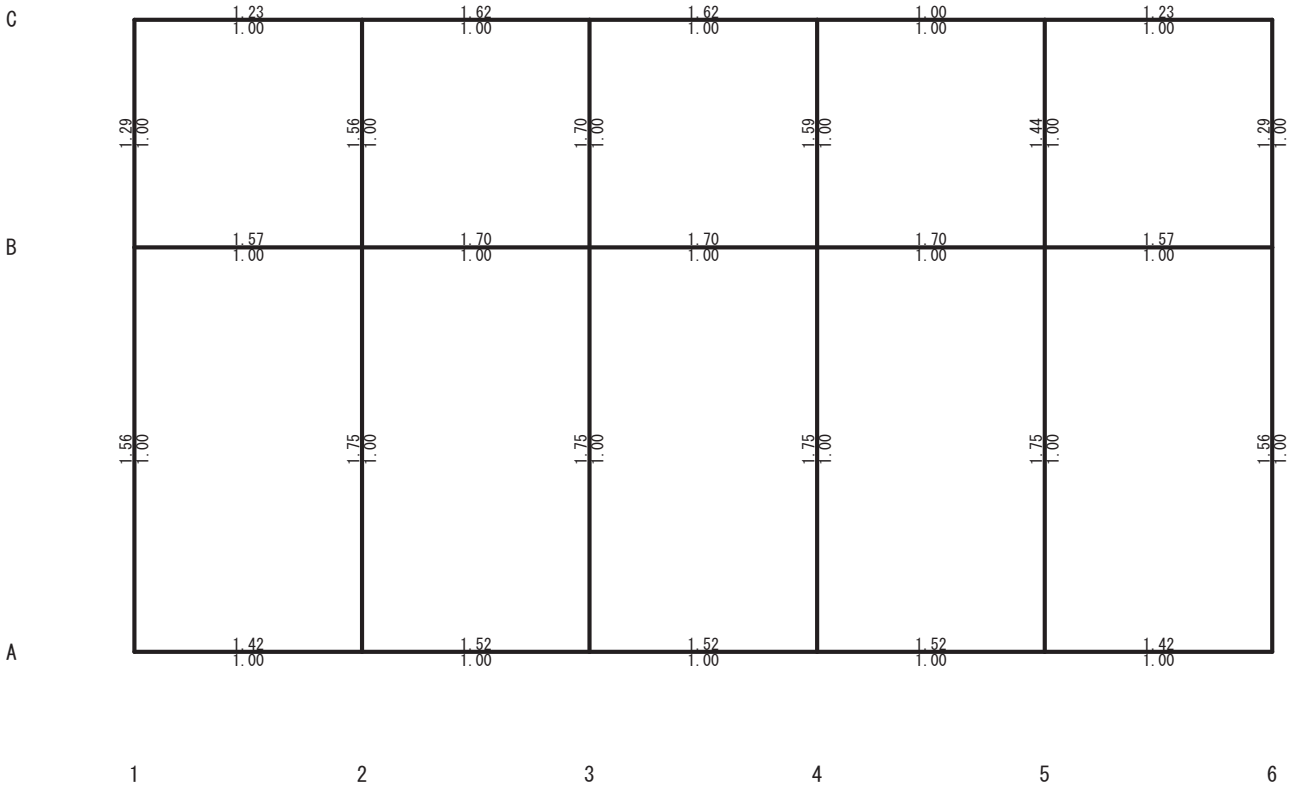

9F 層 (S=1/239)

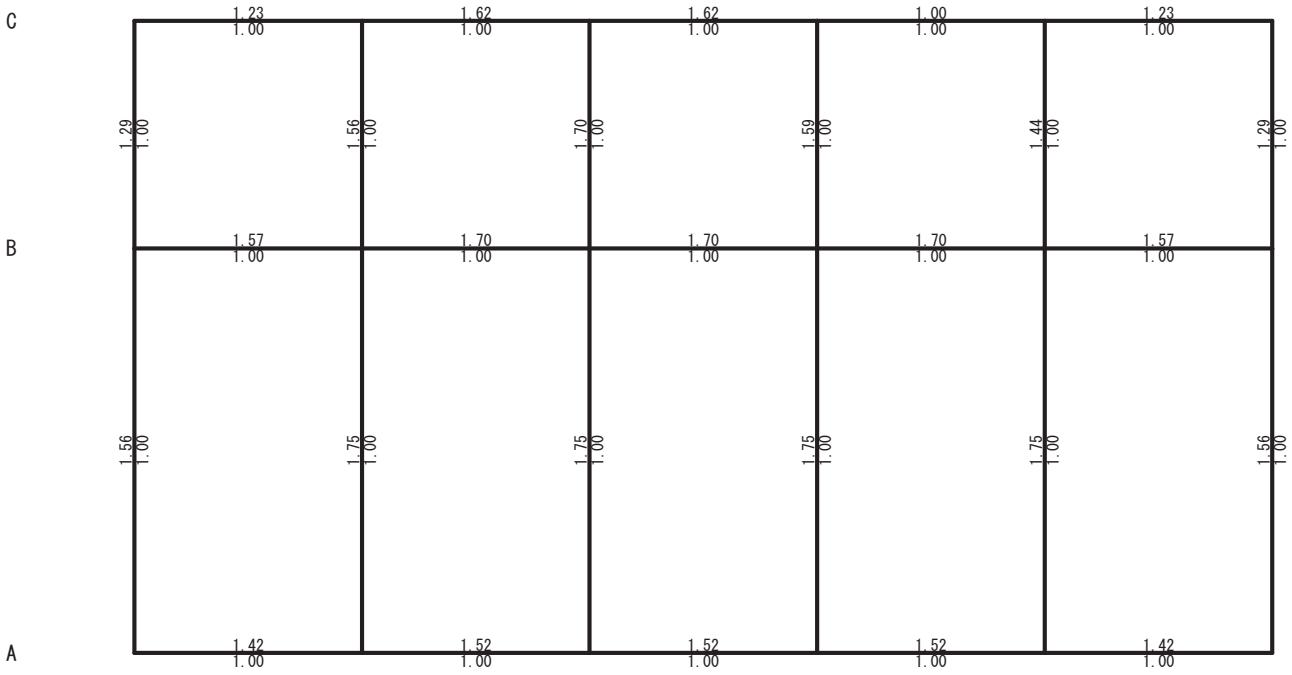

8F 層 (S=1/239)

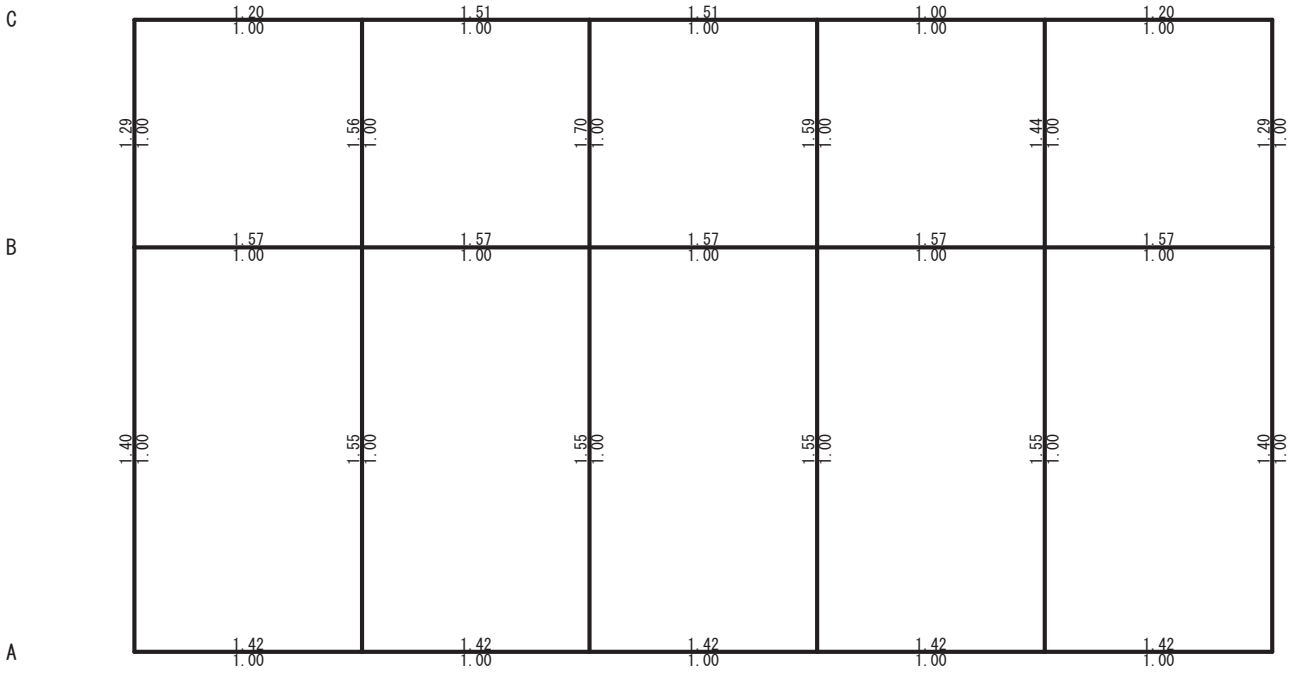

7F 層 (S=1/239)

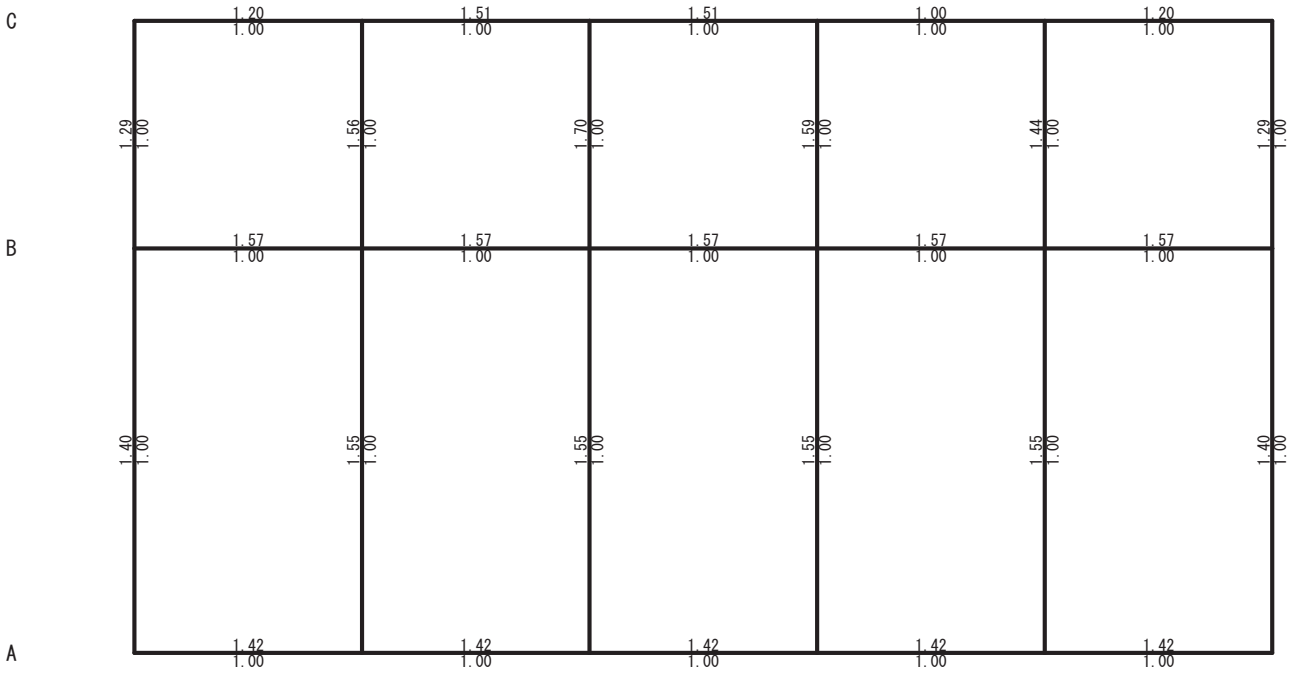

6F 層 (S=1/239)

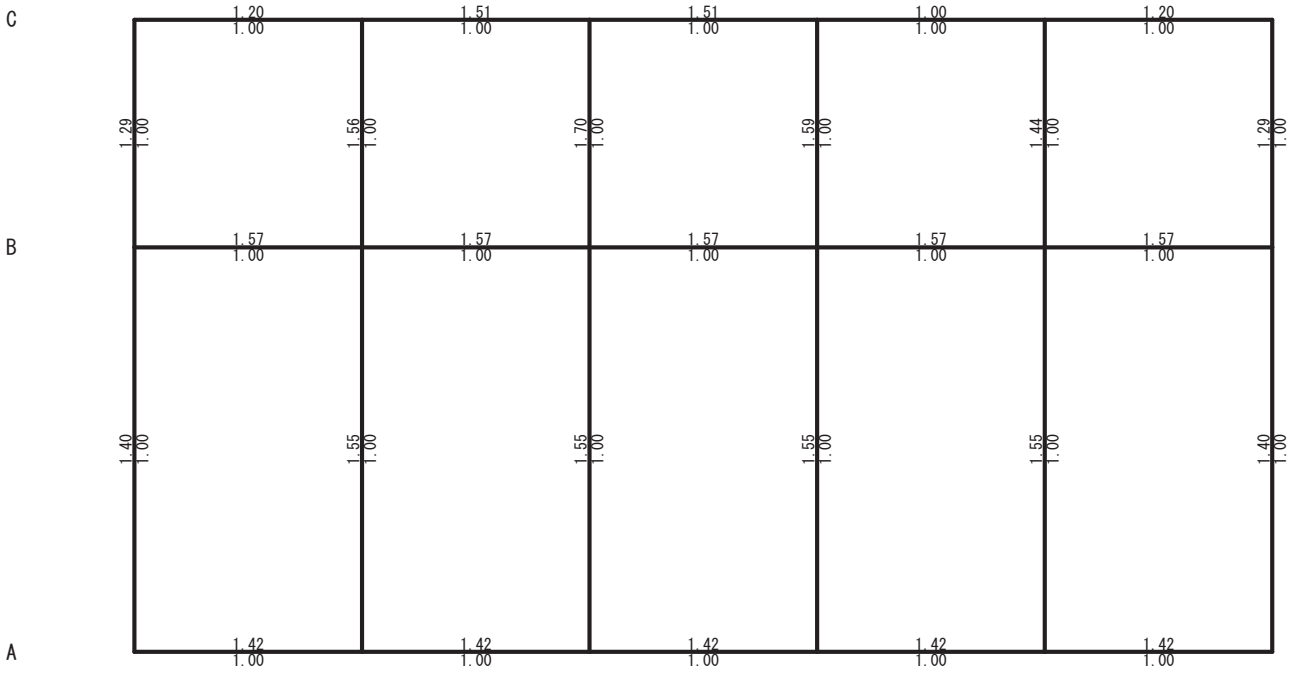

5F 層 (S=1/239)

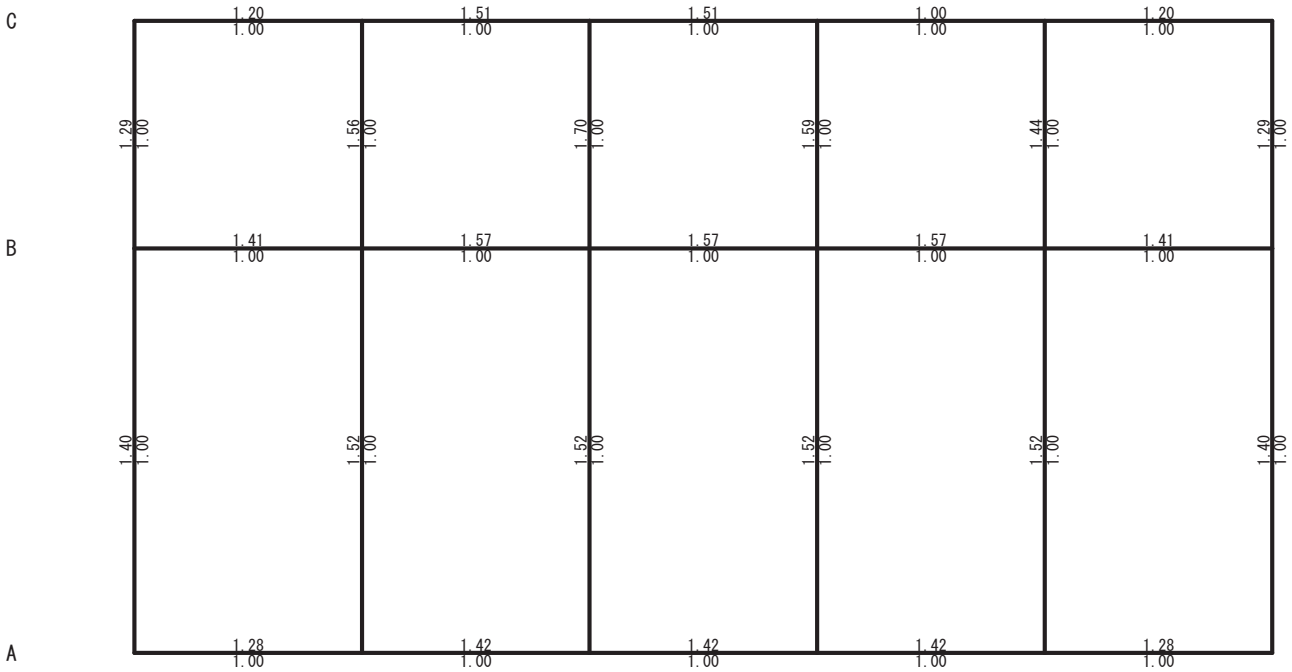

4F 層 (S=1/239)

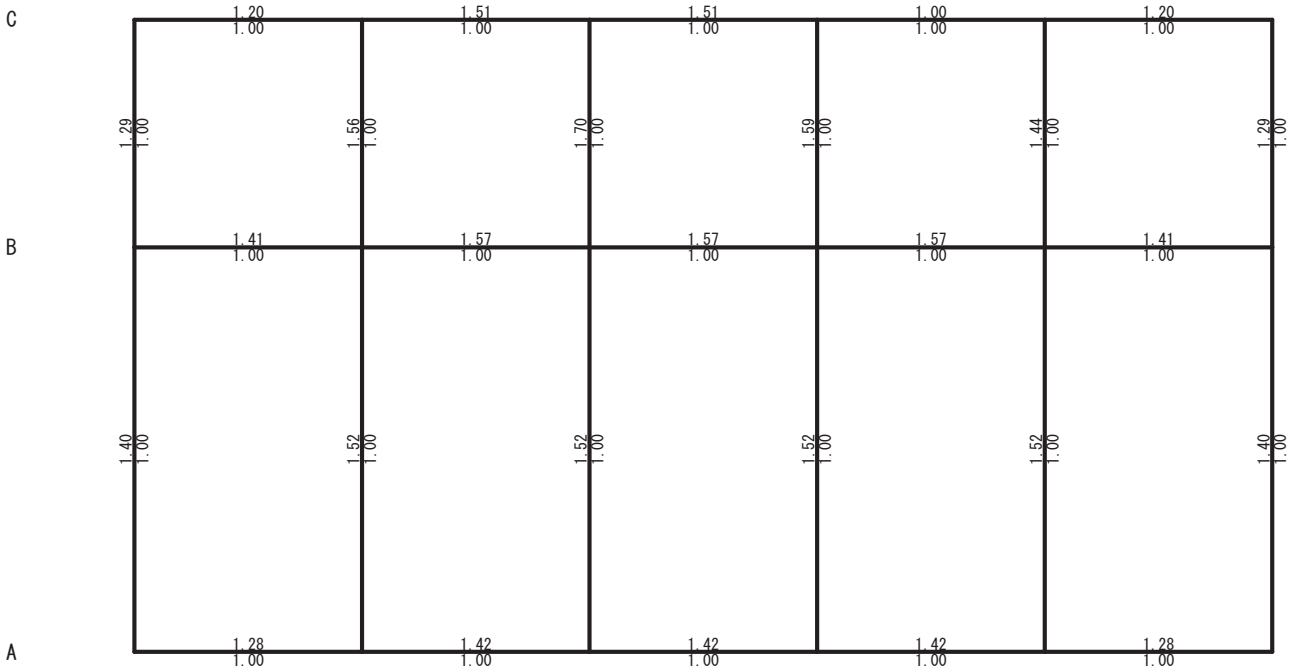

3F 層 (S=1/239)

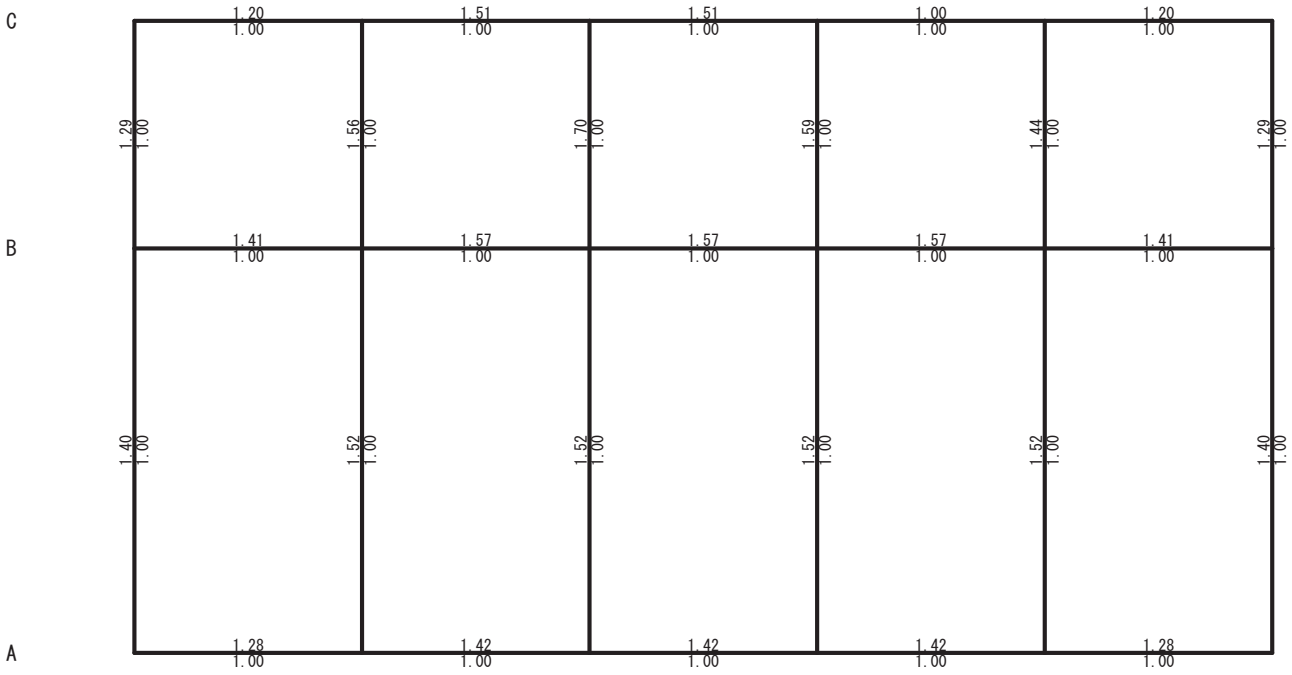

2F 層 (S=1/239)

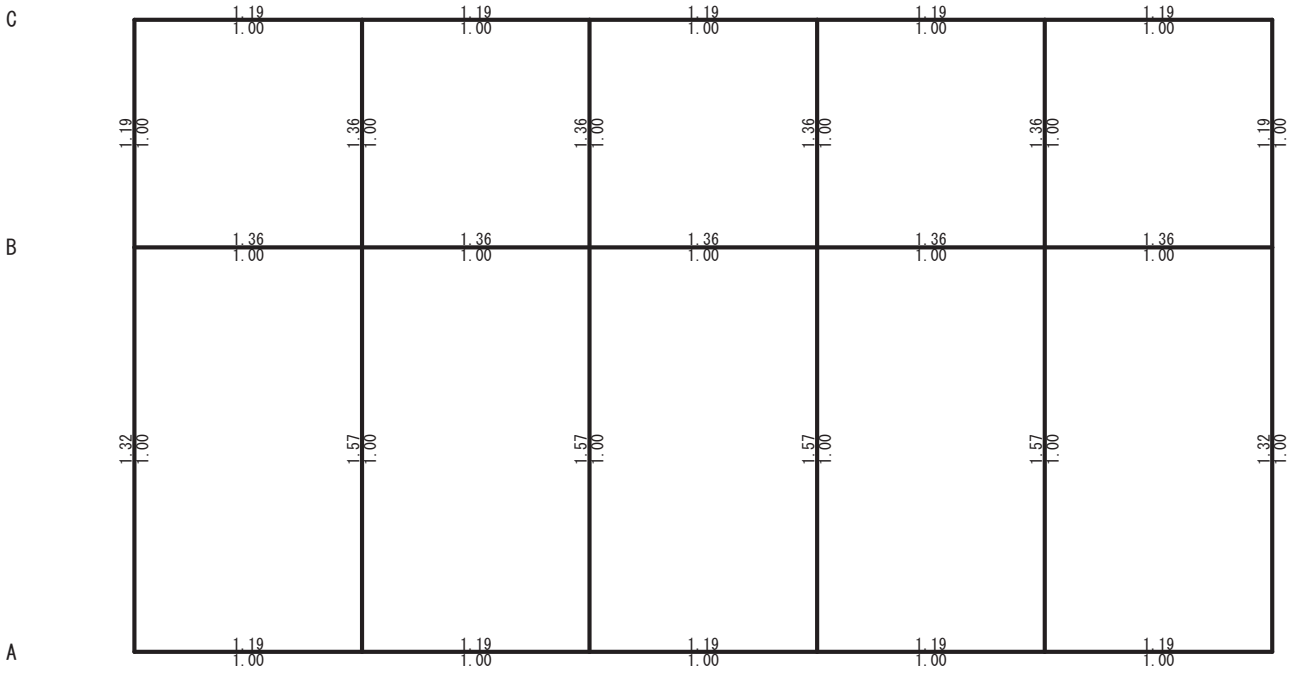

1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積

A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積

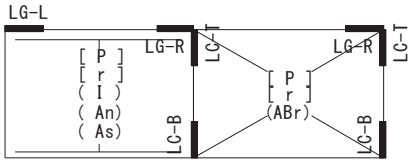

LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

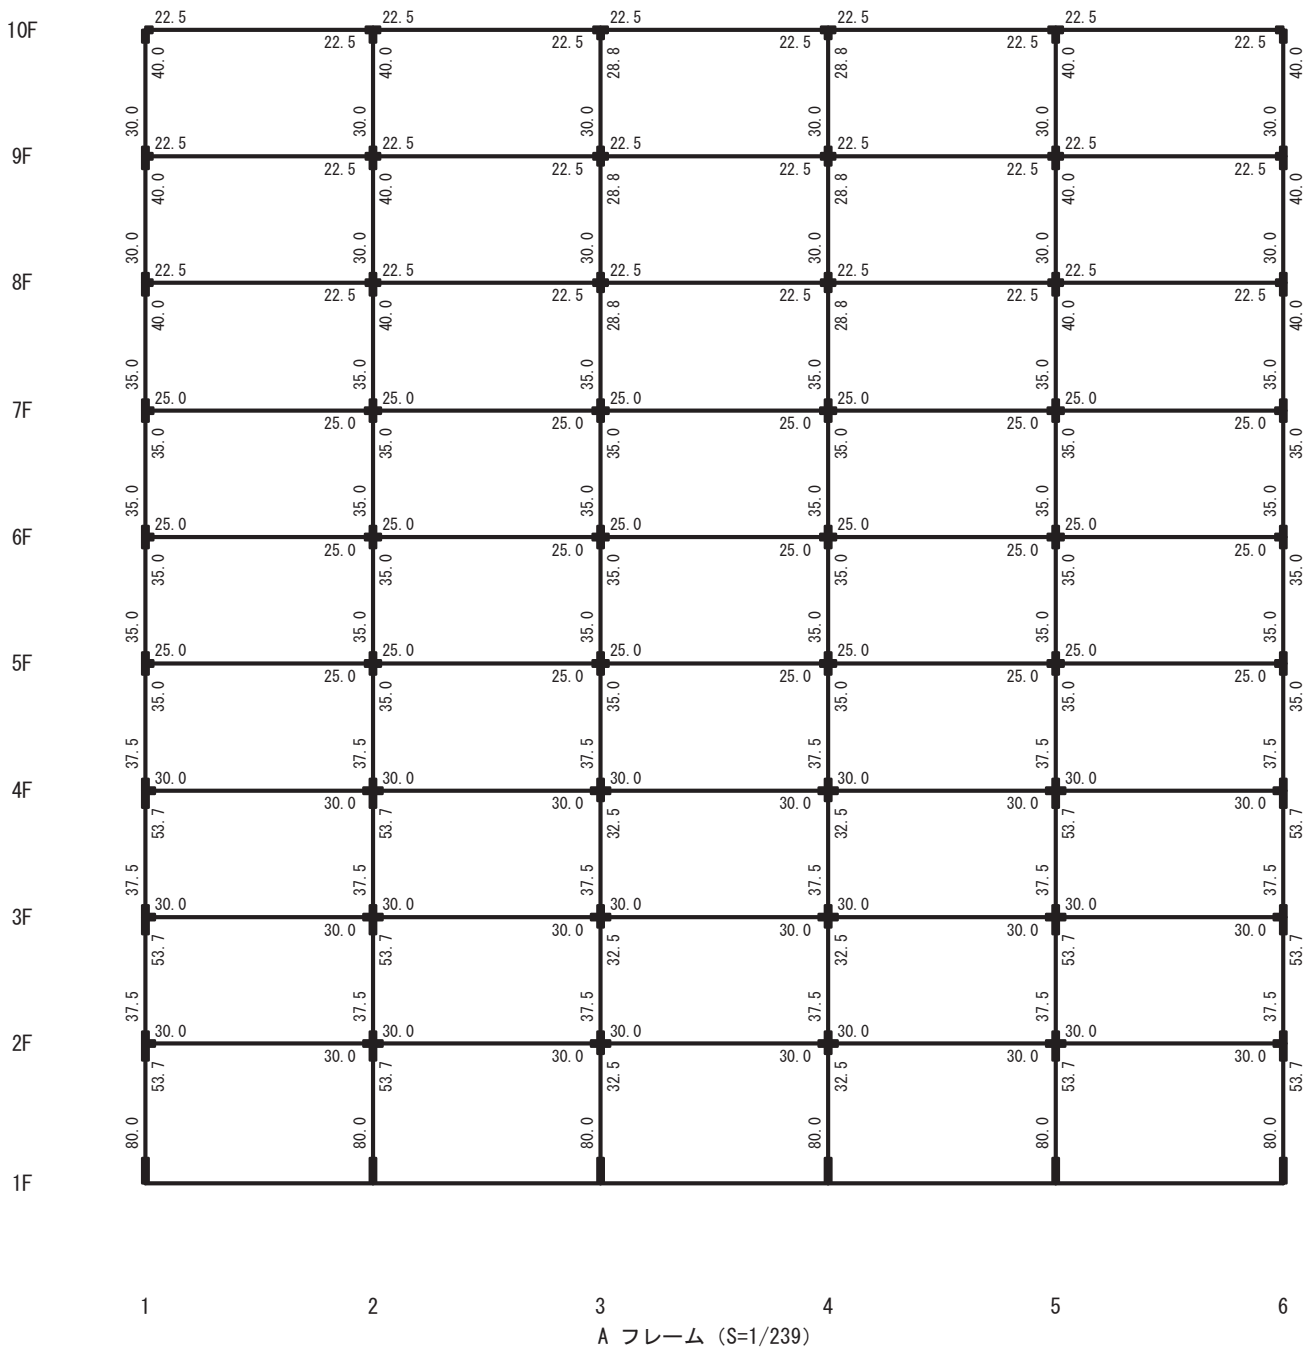

A フレーム (S=1/239)

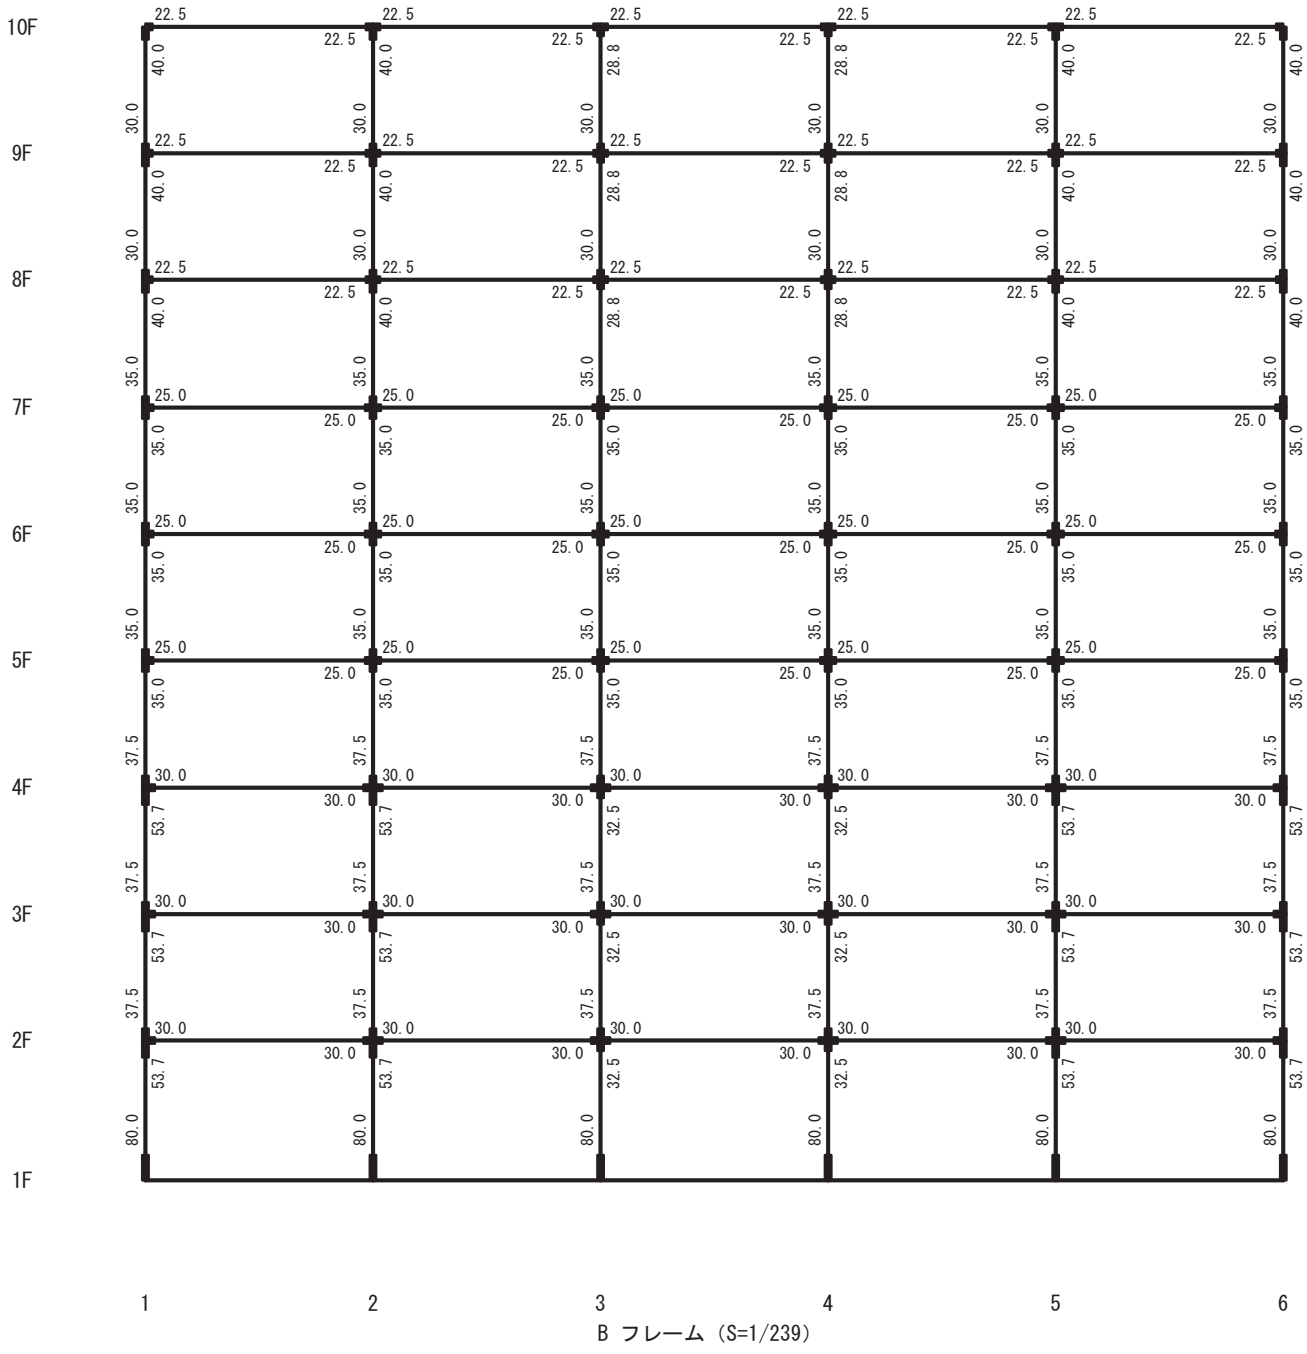

B フレーム (S=1/239)

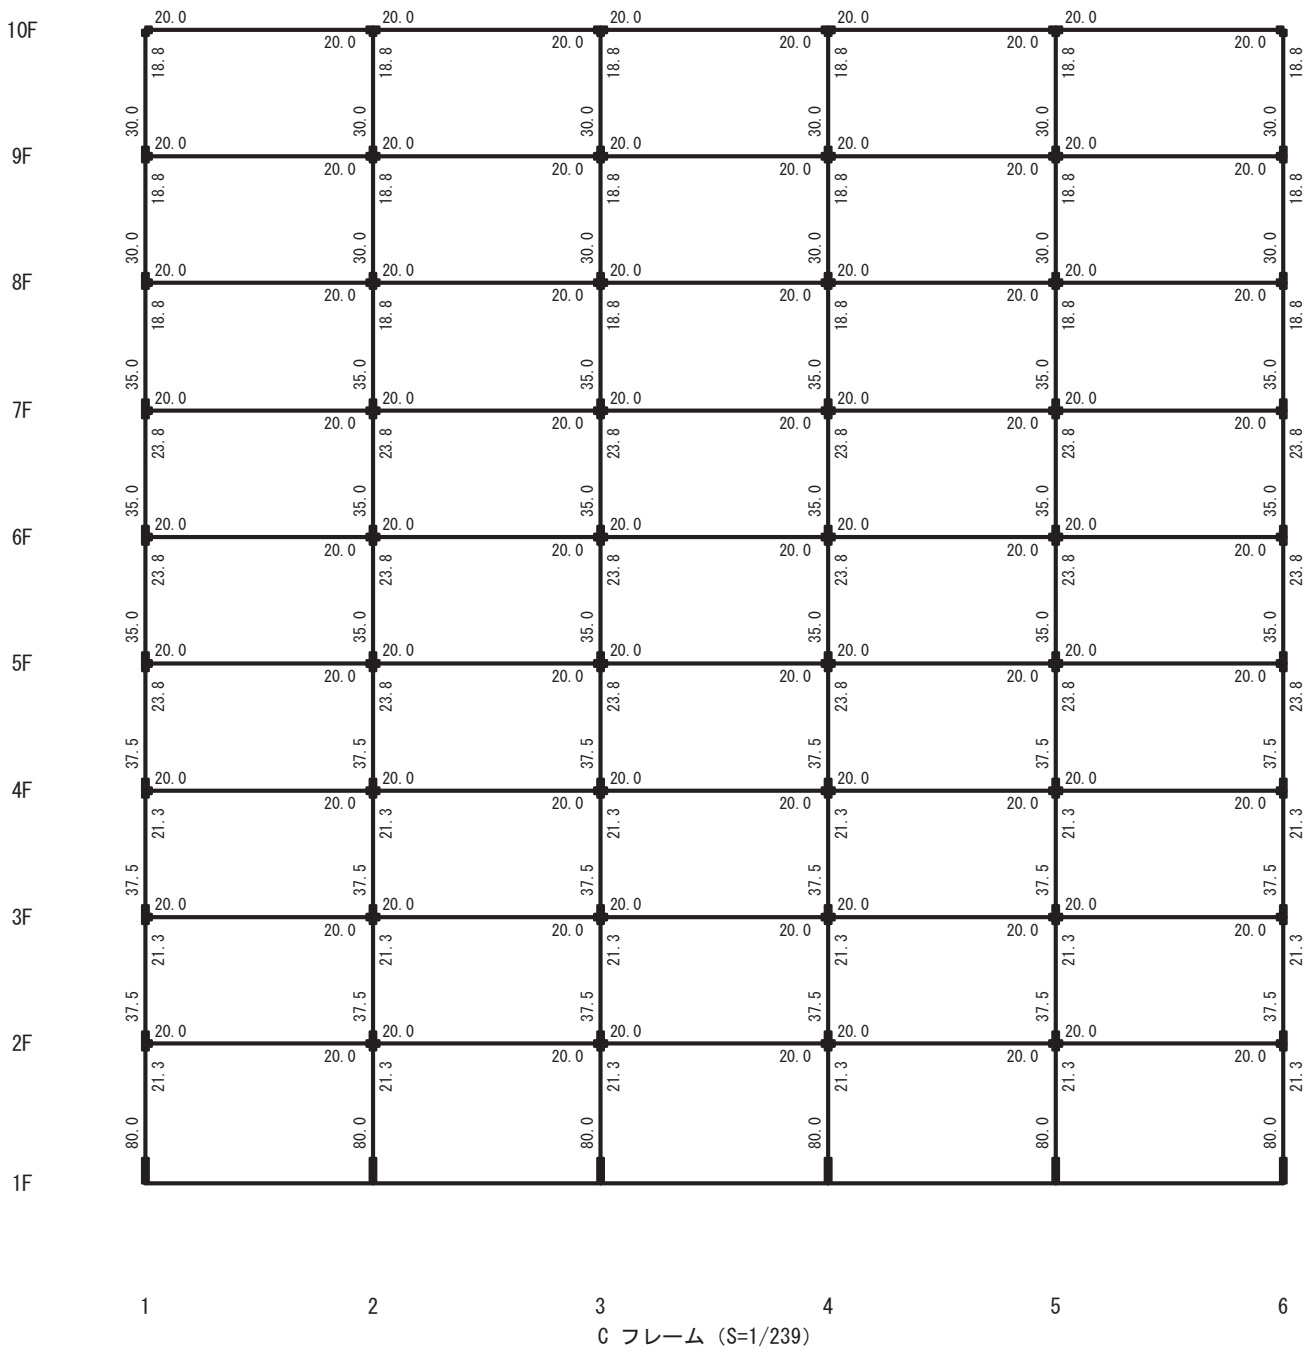

C フレーム (S=1/239)

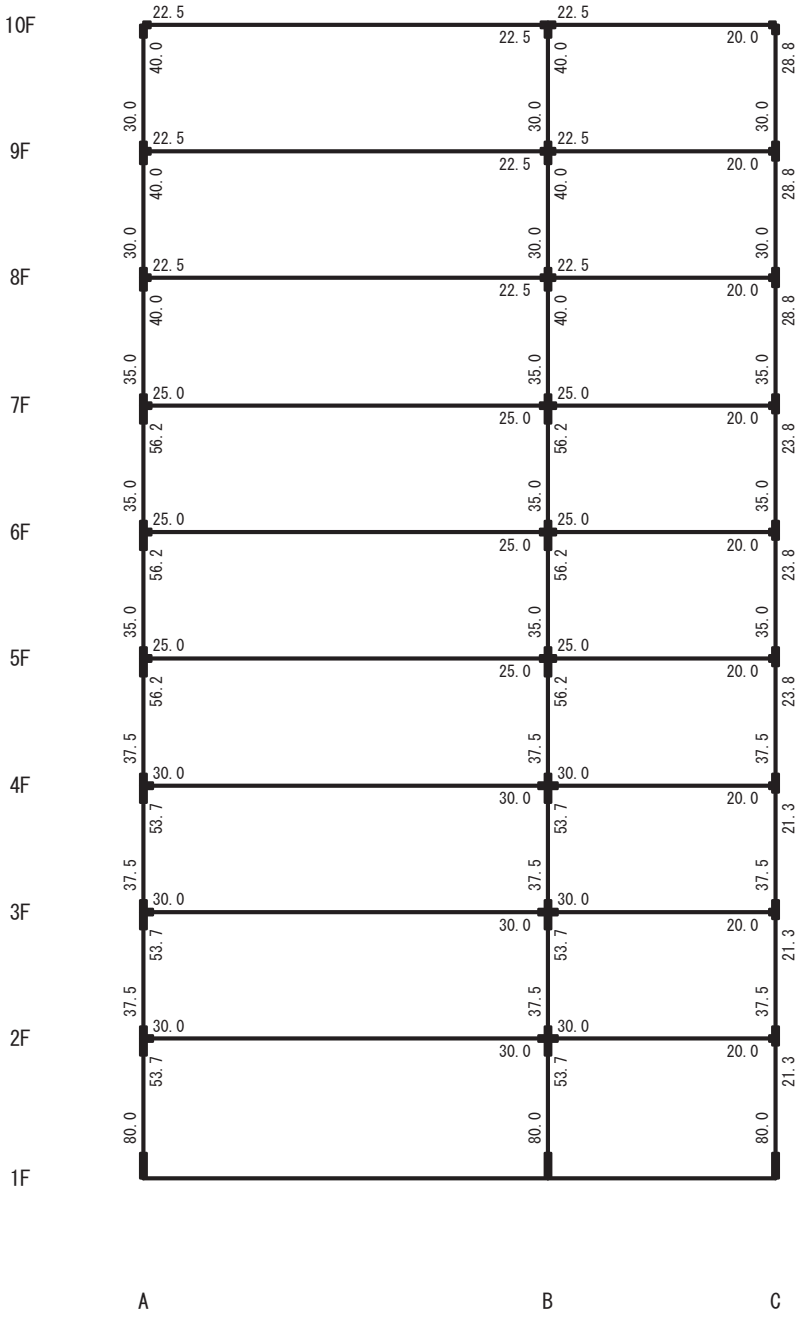

1 フレーム (S=1/239)

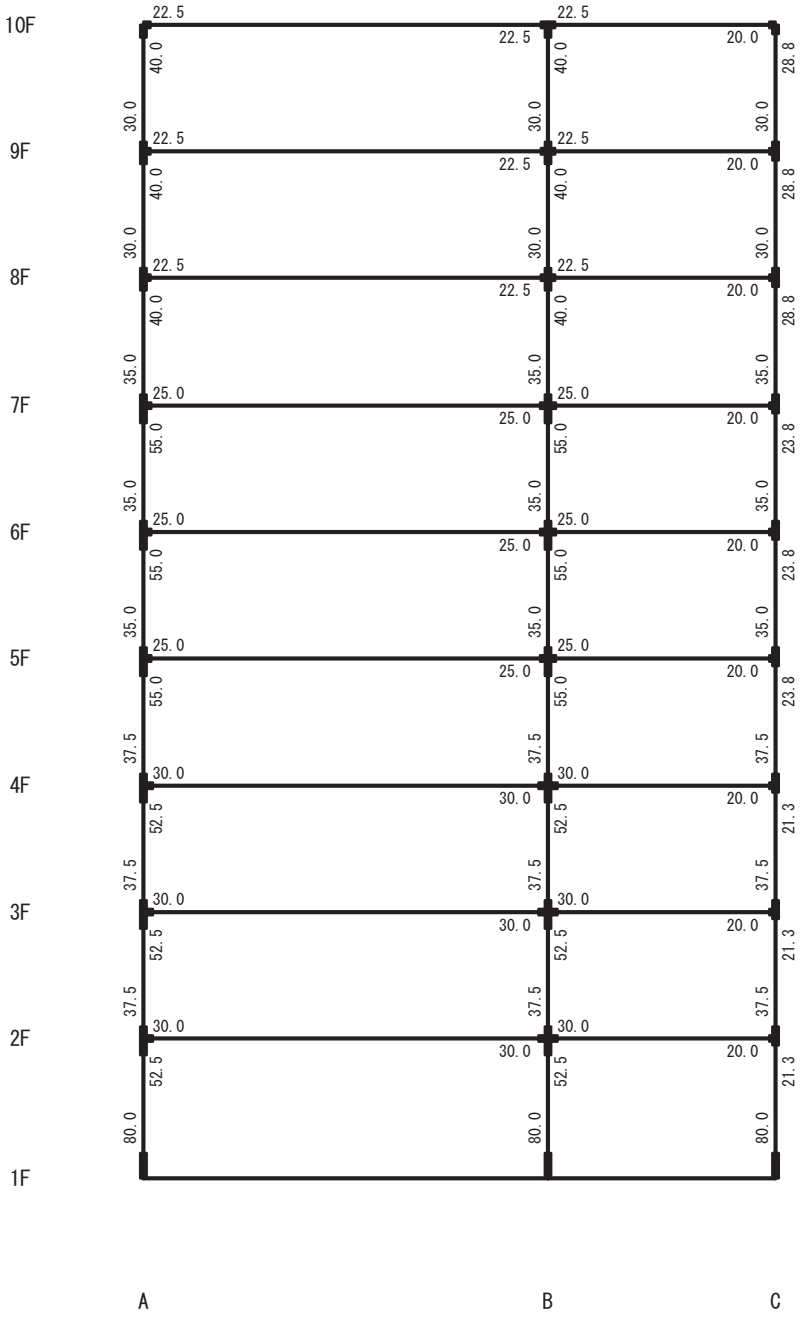

2 フレーム (S=1/239)

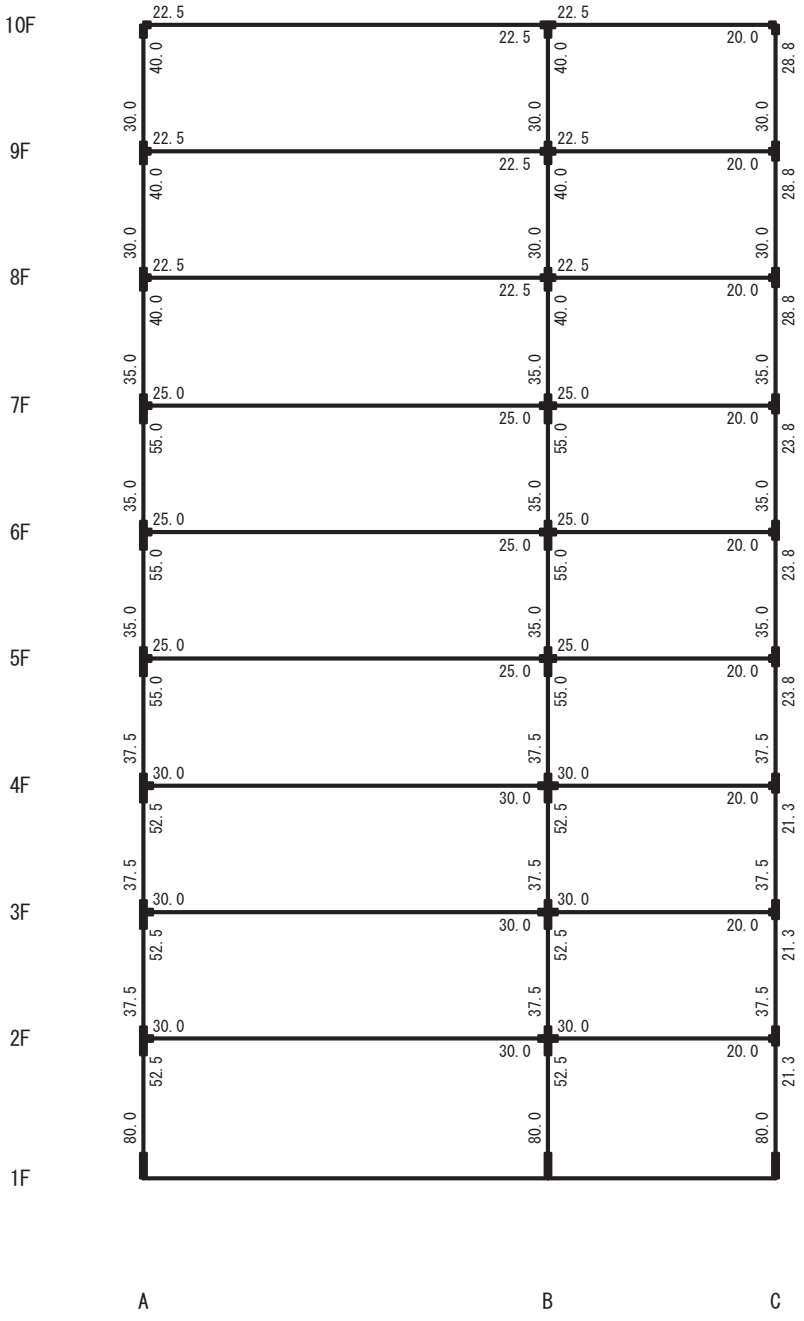

3 フレーム (S=1/239)

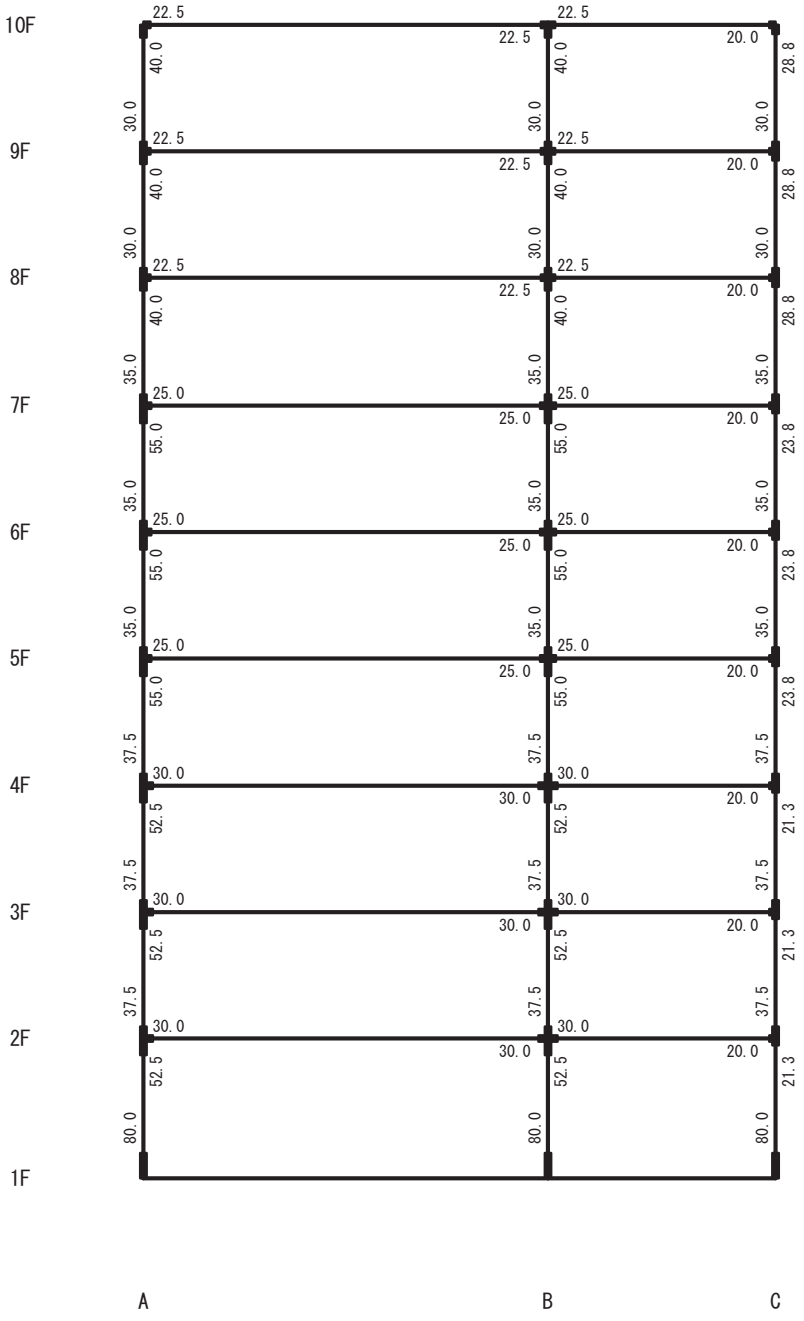

4 フレーム (S=1/239)

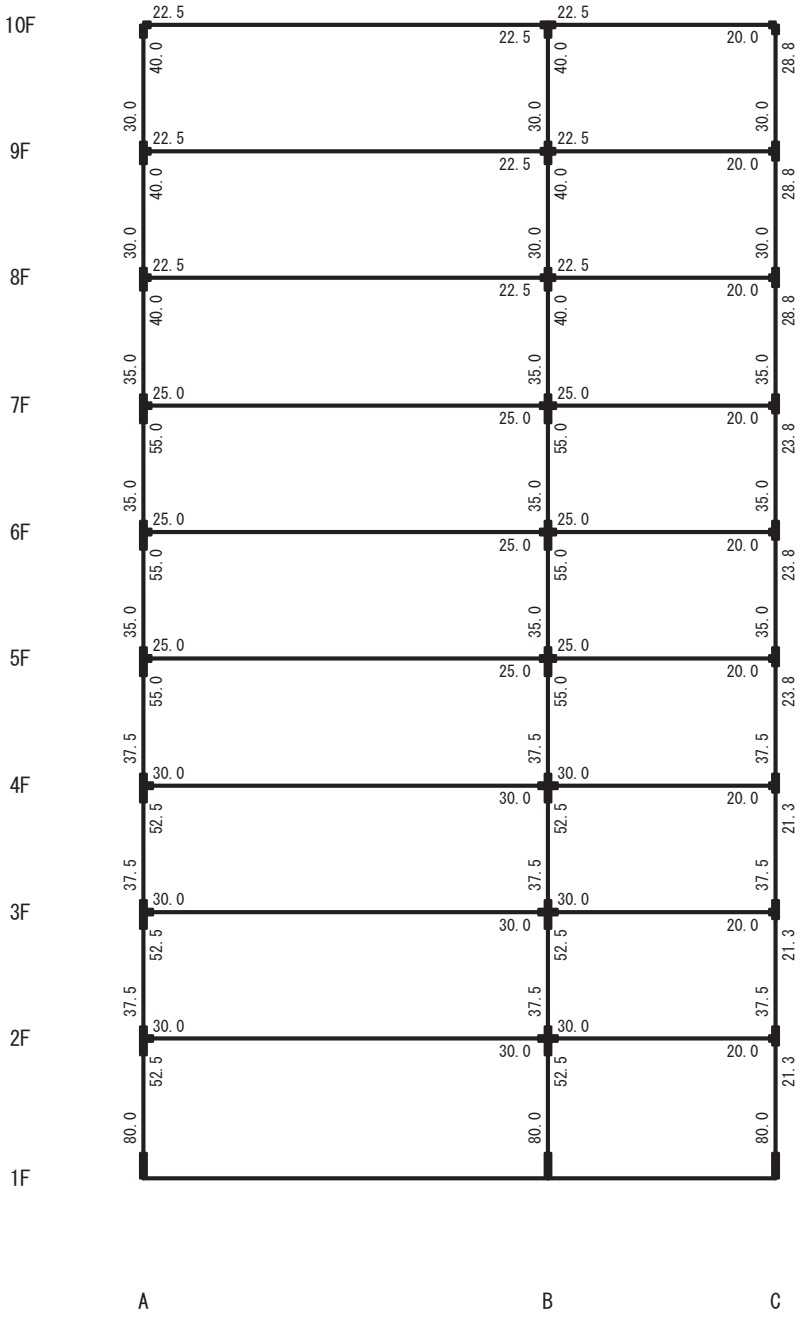

5 フレーム (S=1/239)

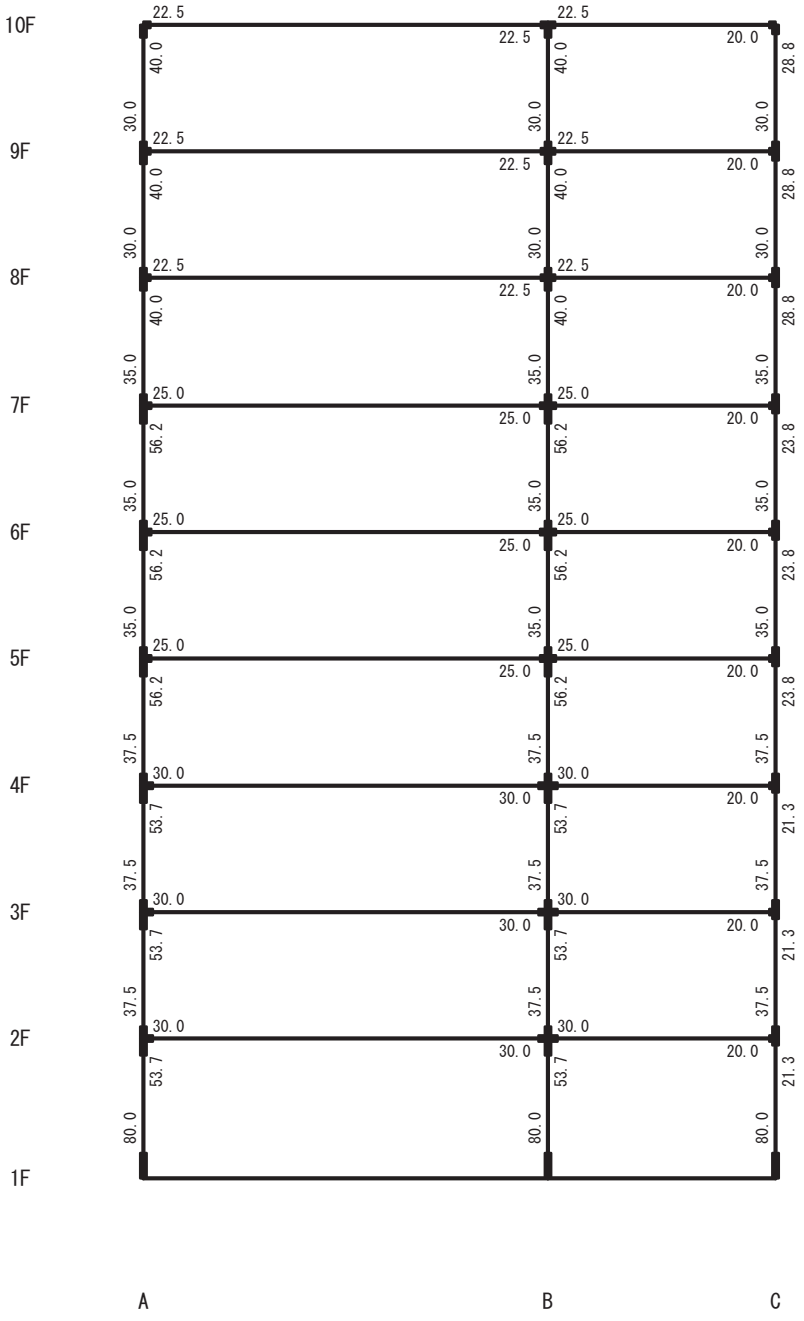

6 フレーム (S=1/239)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1014.4	1011.8	931.6	80.1	6080.8	661.1	661.1
B						1328.3	1328.3
A						1254.8	1254.8

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1017.3	1015.9	910.8	105.1	6211.9	619.6	619.6
B						1382.9	1382.9
A						1301.6	1301.6

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1017.3	1015.9	930.1	85.9	7093.1	734.8	734.8
B						1454.8	1454.8
A						1392.6	1392.6

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1008.7	1014.2	900.9	113.3	9766.7	840.6	840.6
B						1982.4	1982.4
A						1860.0	1860.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1006.6	1012.7	904.1	108.5	10163.3	888.6	888.6
B						2020.6	2020.6
A						1917.0	1917.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1006.6	1011.6	885.7	126.0	10578.1	913.2	913.2
B						2234.1	2234.1
A						2143.7	2143.7

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1003.6	1010.5	825.3	185.2	12169.0	833.7	833.7
B						3142.2	3142.2
A						2918.0	2918.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1003.3	1009.6	824.5	185.0	13120.6	919.2	919.2
B						3319.6	3319.6
A						3144.1	3144.1

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1006.8	1009.4	815.3	194.1	19830.1	1311.8	1311.8
B						4850.1	4850.1
A						4670.8	4670.8

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1800.3	0.3	6080.8	440.0	440.0
2						471.2	471.2
3						472.8	472.8
4						471.3	471.3
5						469.8	469.8
6						441.5	441.5

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.8	1791.4	1796.7	5.3	6211.9	454.3	454.3
2						490.2	490.2
3						497.6	497.6
4						491.3	491.3
5						482.7	482.7
6						454.8	454.8

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.8	1788.3	1796.9	8.6	7093.1	526.1	526.1
2						566.4	566.4
3						573.0	573.0
4						567.3	567.3
5						559.4	559.4
6						525.8	525.8

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.4	1786.9	1797.0	10.1	9766.7	744.9	744.9
2						826.6	826.6
3						834.9	834.9
4						827.0	827.0
5						817.0	817.0
6						744.1	744.1

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.5	1786.0	1797.1	11.1	10163.3	778.2	778.2
2						853.9	853.9

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
3						862.7	862.7
4						854.9	854.9
5						844.4	844.4
6						777.5	777.5

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.5	1785.4	1797.2	11.7	10578.1	793.9	793.9
2						880.8	880.8
3						890.0	890.0
4						882.0	882.0
5						871.1	871.1
6						793.3	793.3

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.7	1785.0	1797.2	12.2	12169.0	885.0	885.0
2						1025.9	1025.9
3						1036.5	1036.5
4						1026.7	1026.7
5						1014.3	1014.3
6						884.9	884.9

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.7	1784.7	1797.3	12.6	13120.6	957.1	957.1
2						1093.6	1093.6
3						1105.9	1105.9
4						1095.4	1095.4
5						1081.4	1081.4
6						957.1	957.1

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.0	1784.5	1798.2	13.7	19830.1	1489.5	1489.5
2						1620.6	1620.6
3						1629.4	1629.4
4						1621.2	1621.2
5						1610.5	1610.5
6						1487.9	1487.9

A-2.2　部材応力図

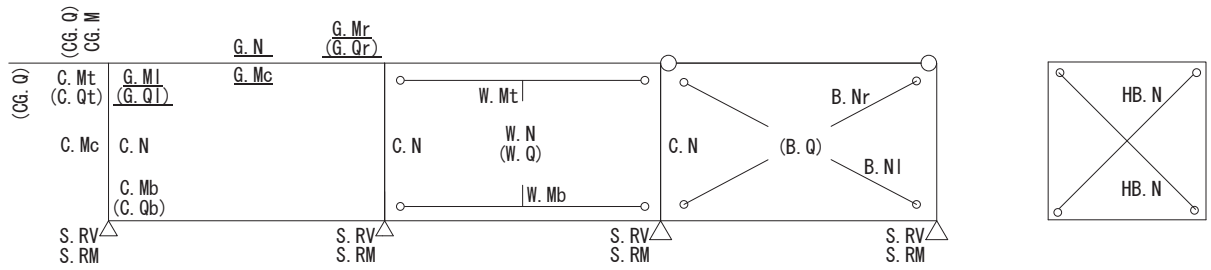

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	

鉛直荷重（立体解析）

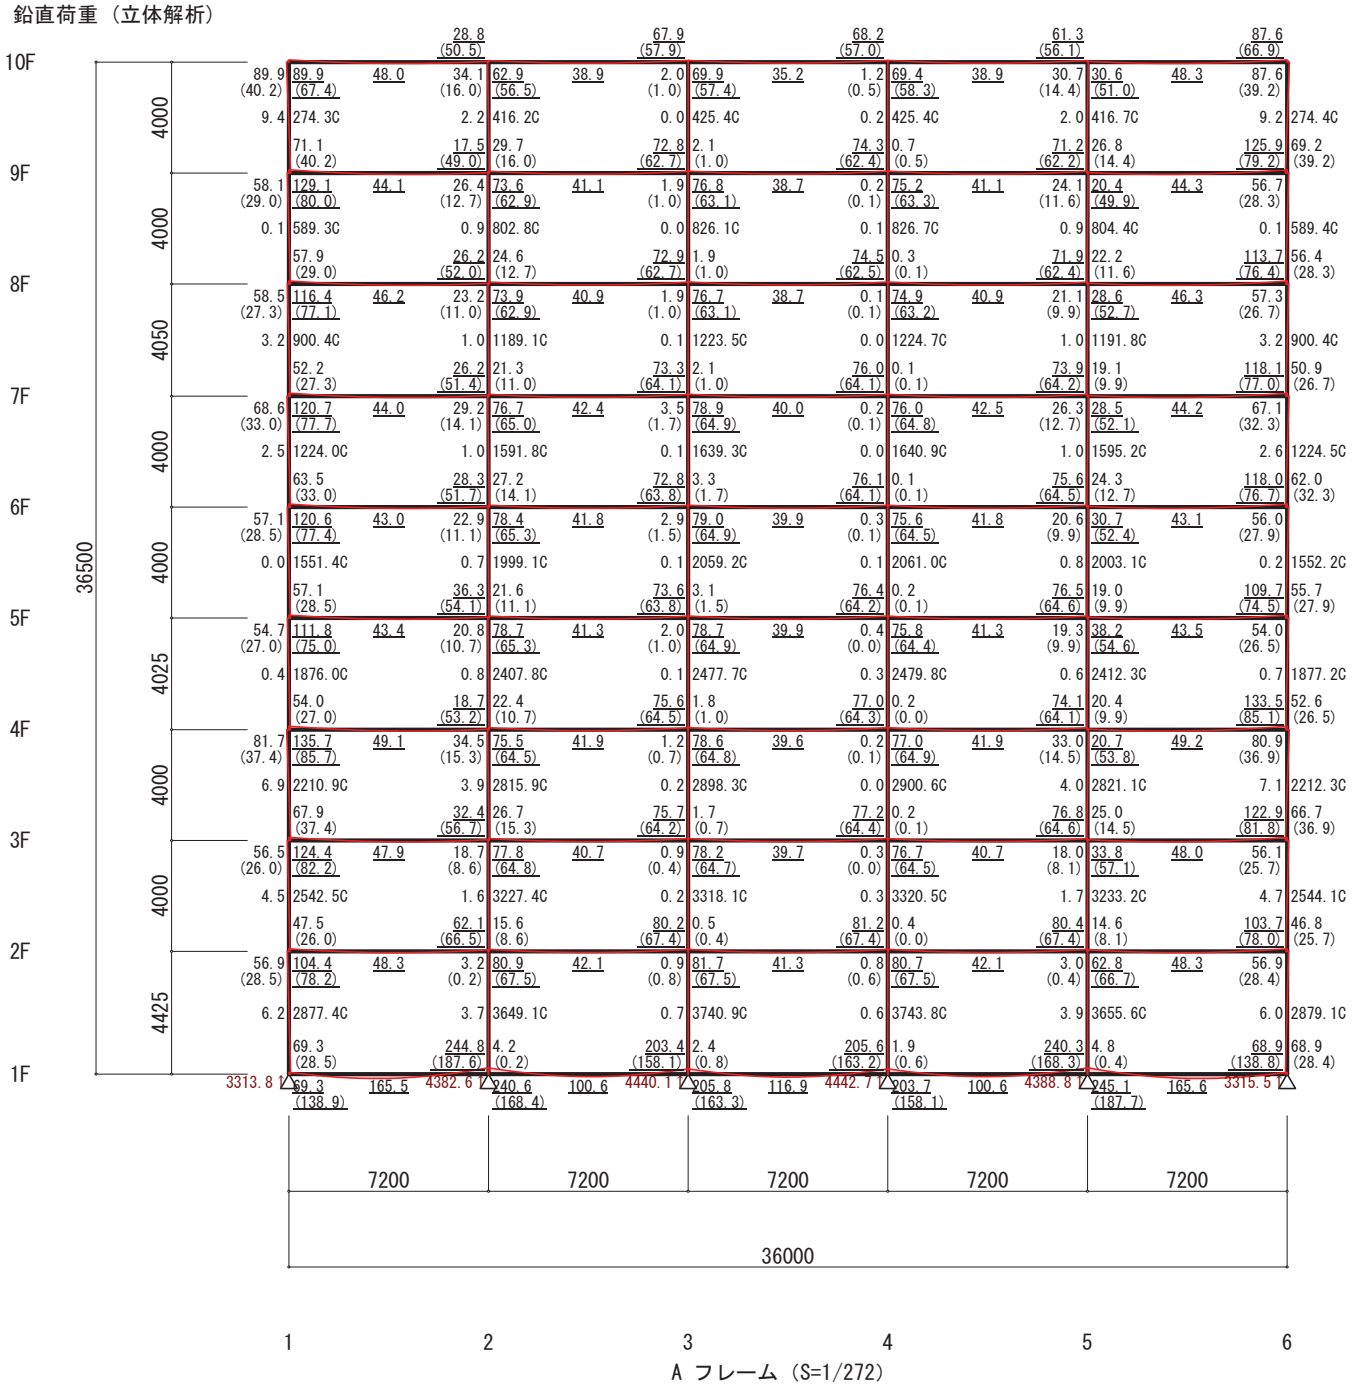
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

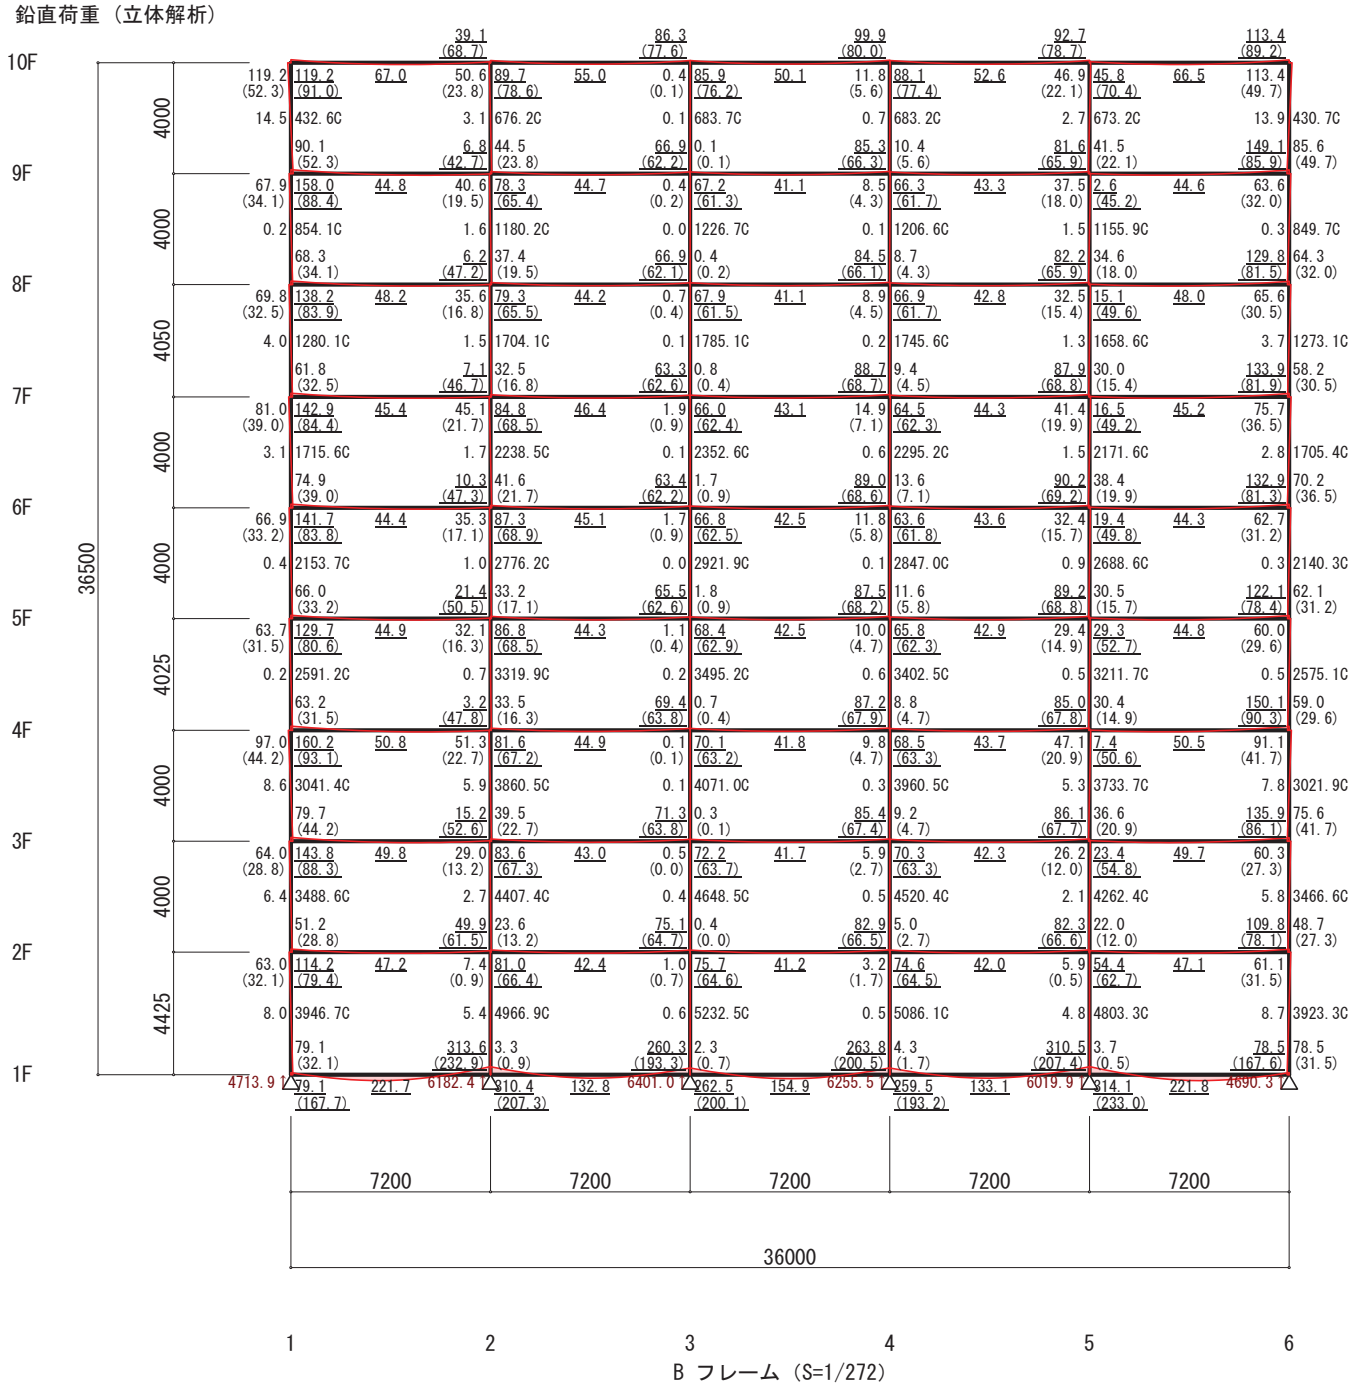
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

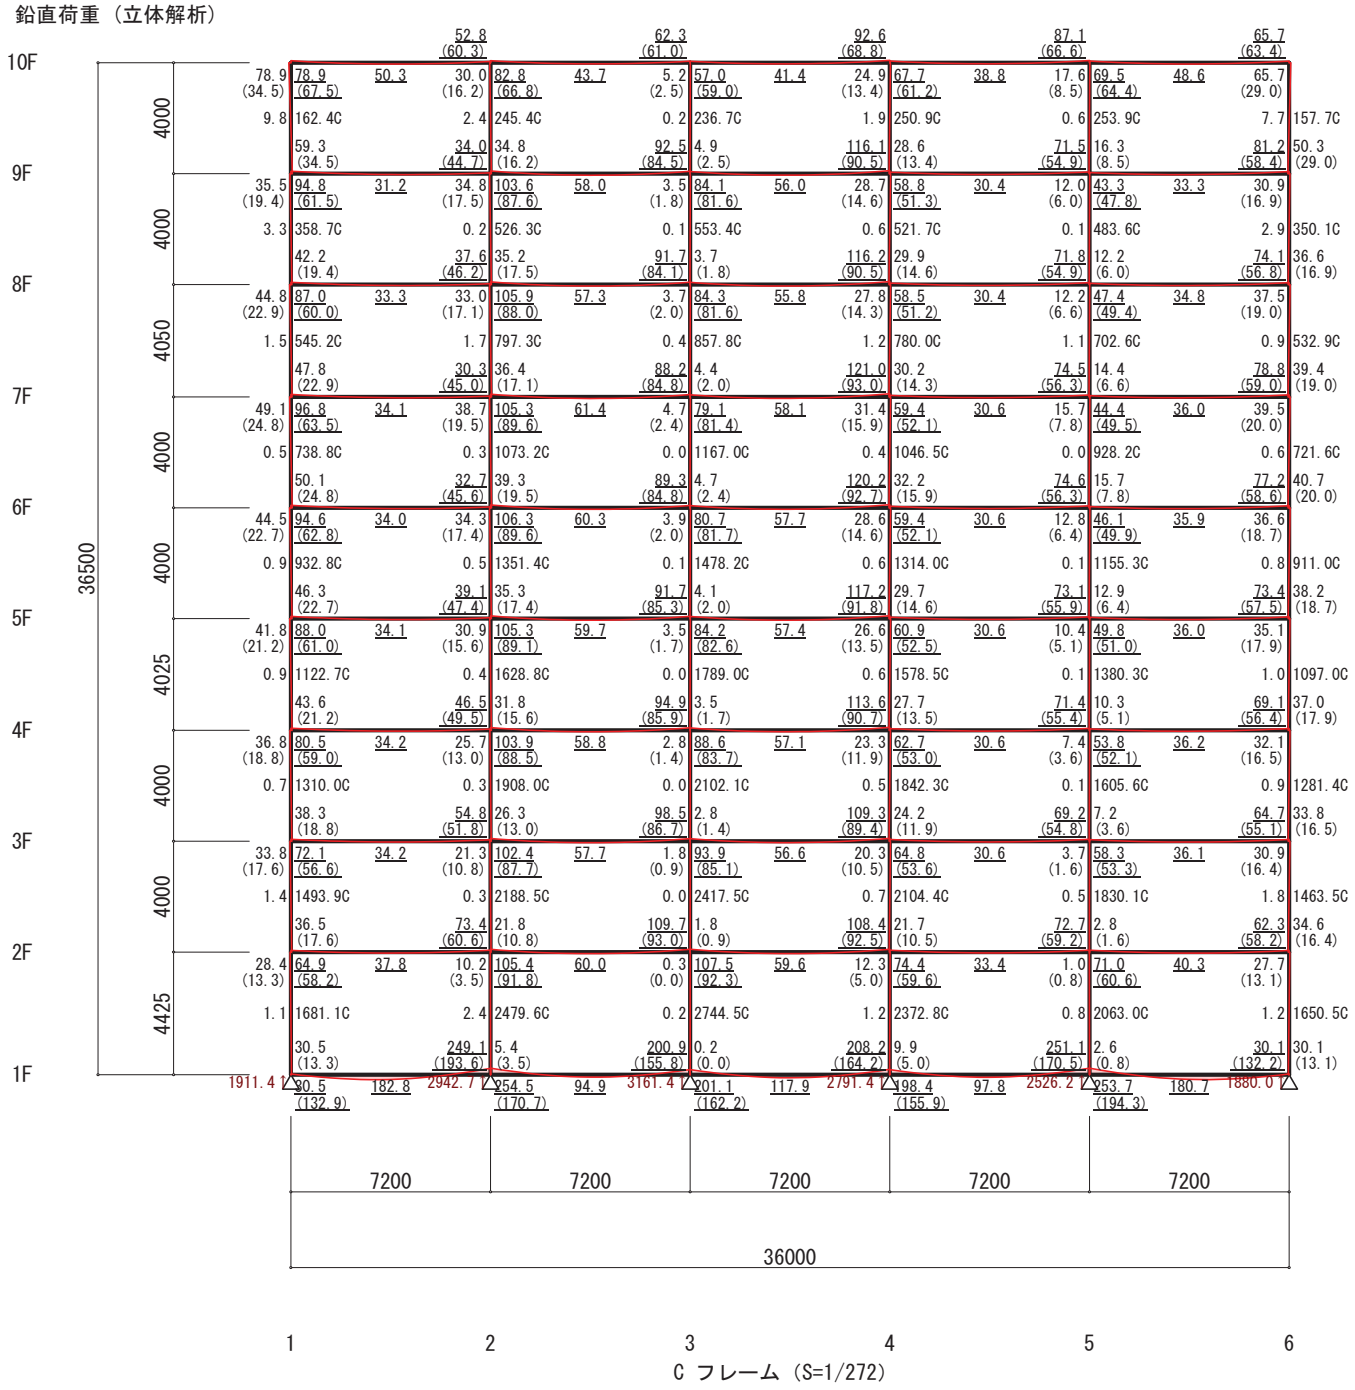
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36500
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

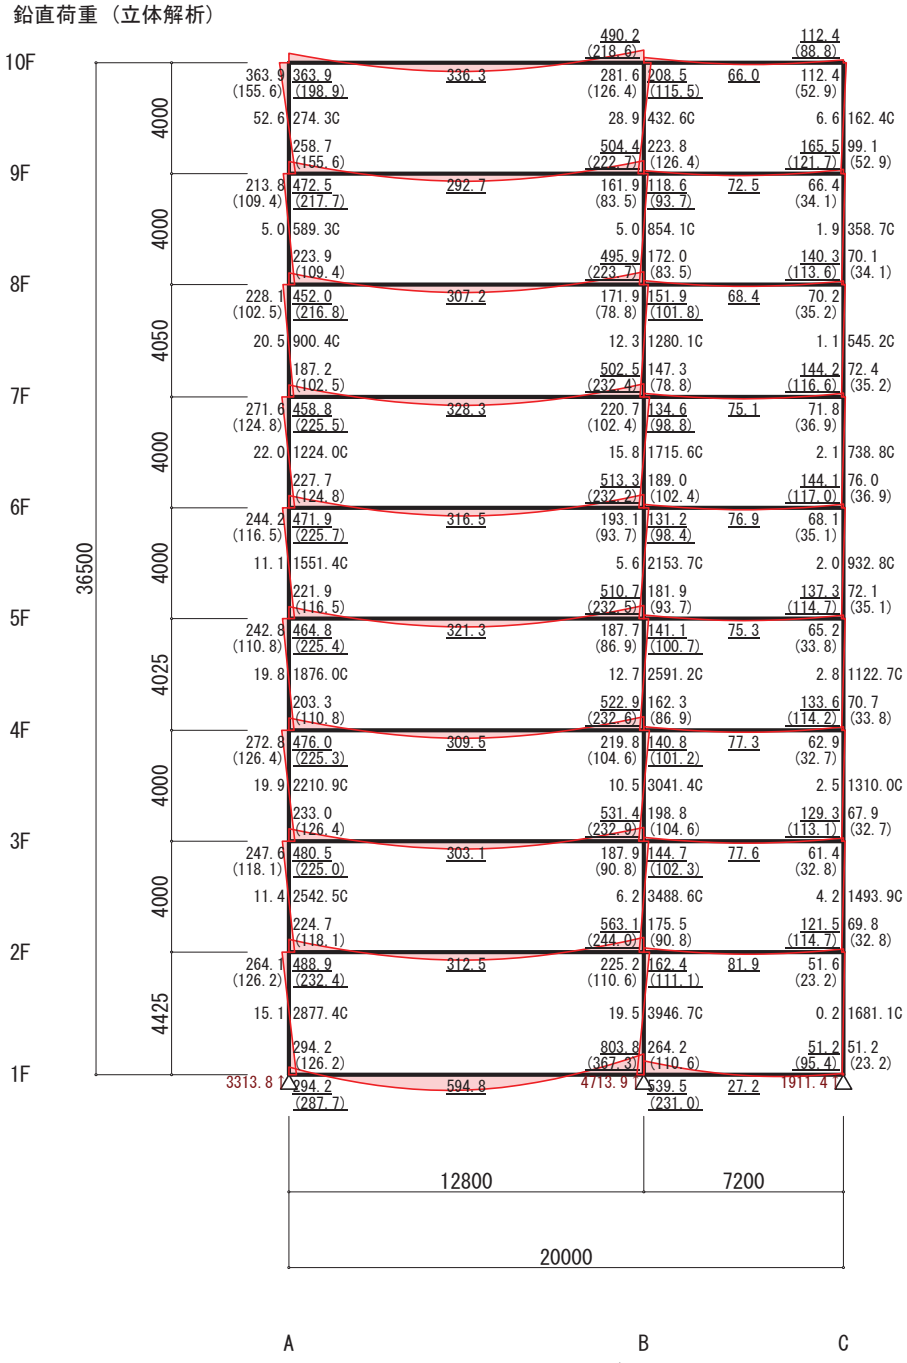

1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

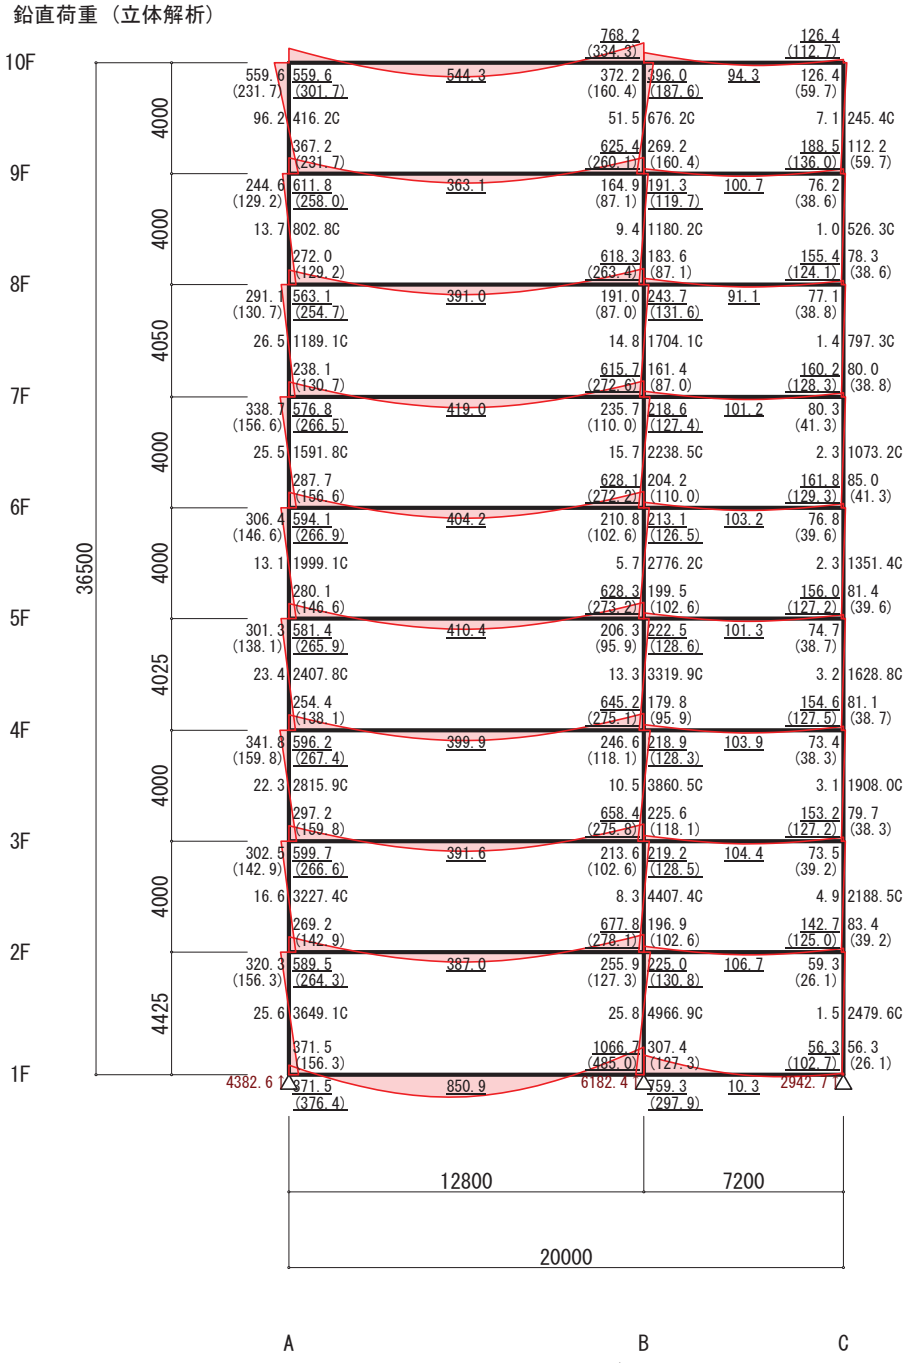

2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

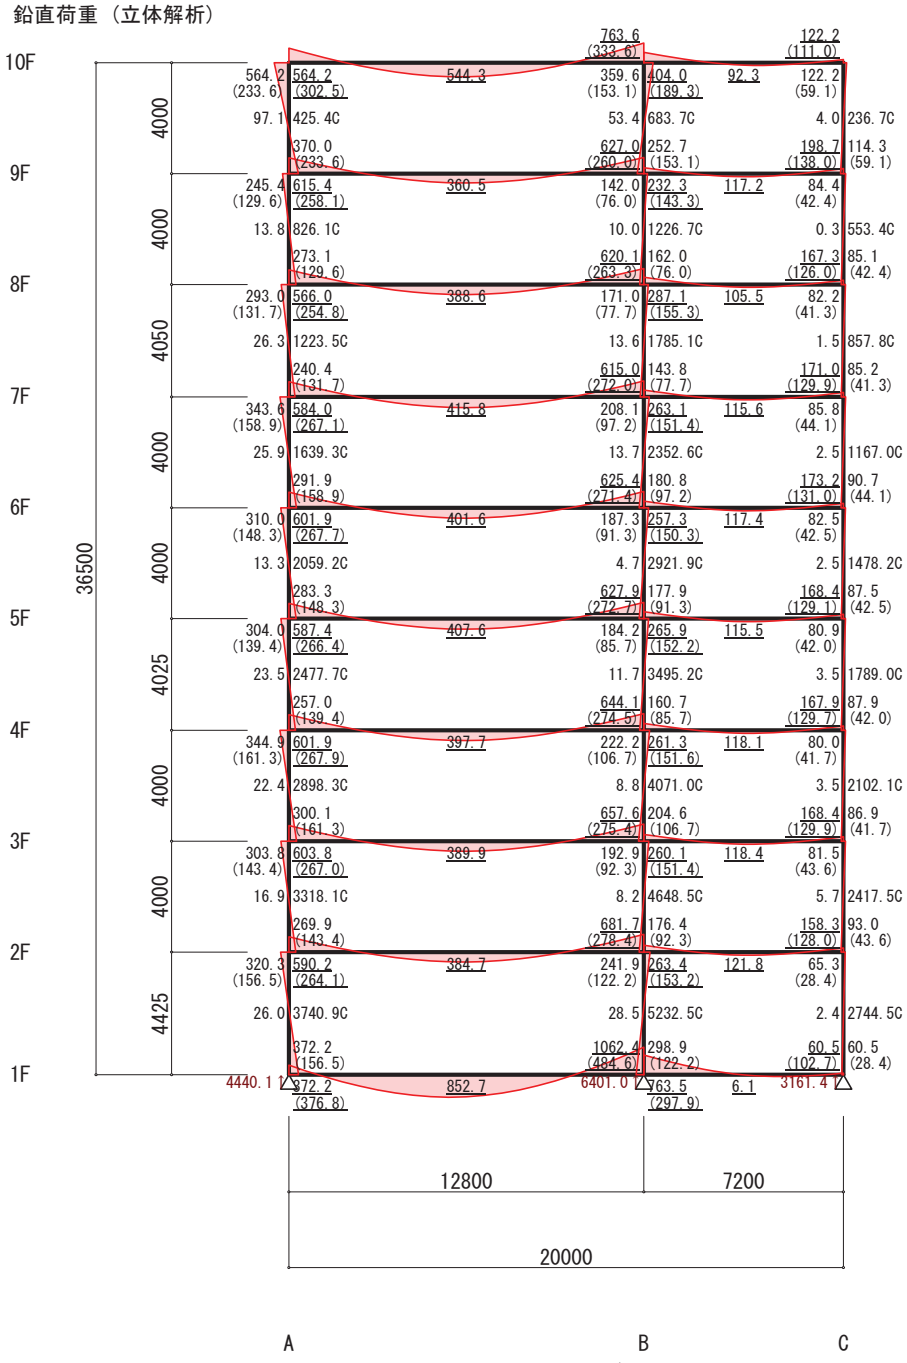

3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

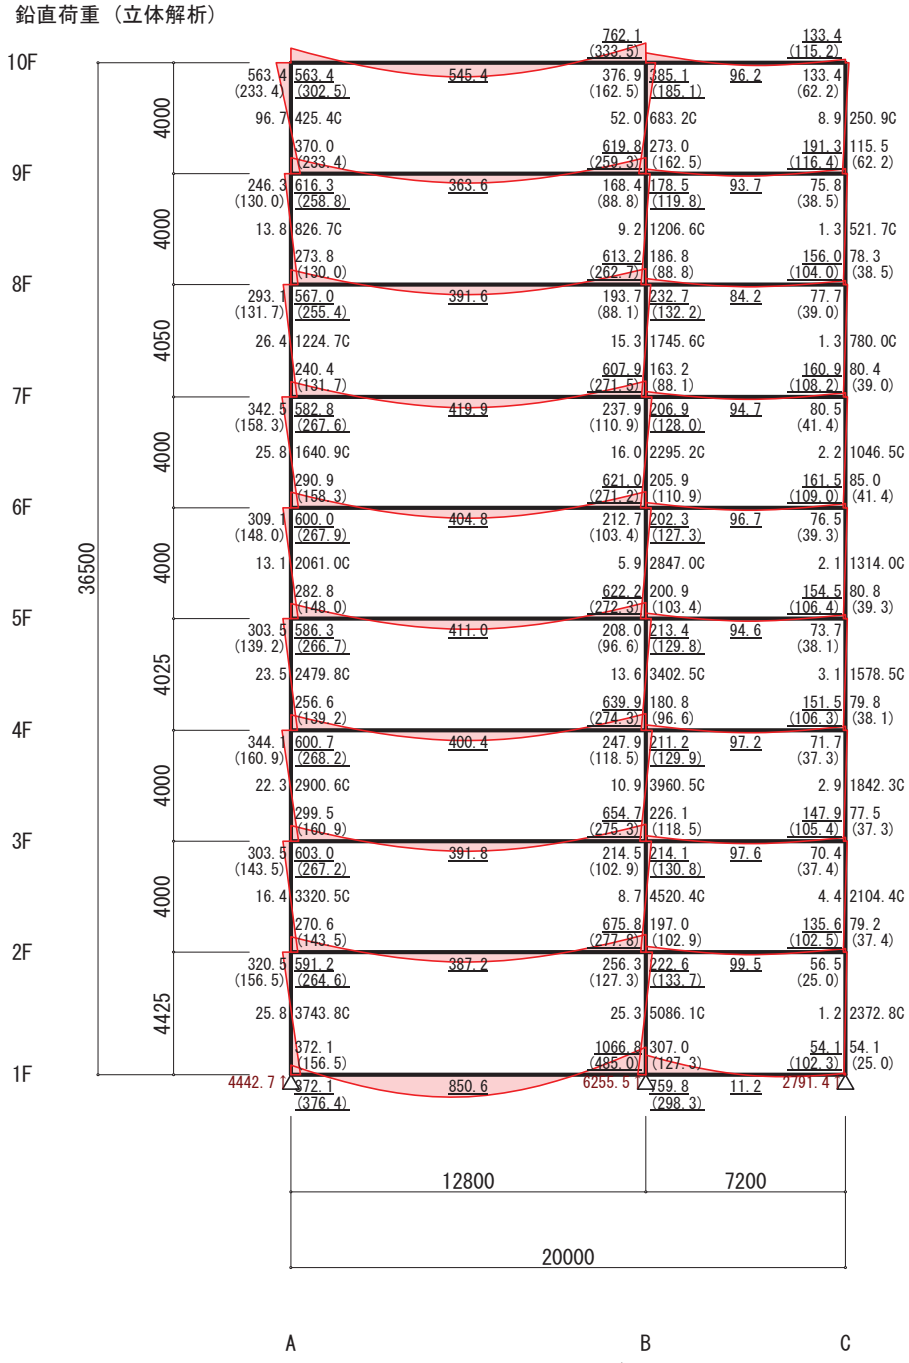

4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

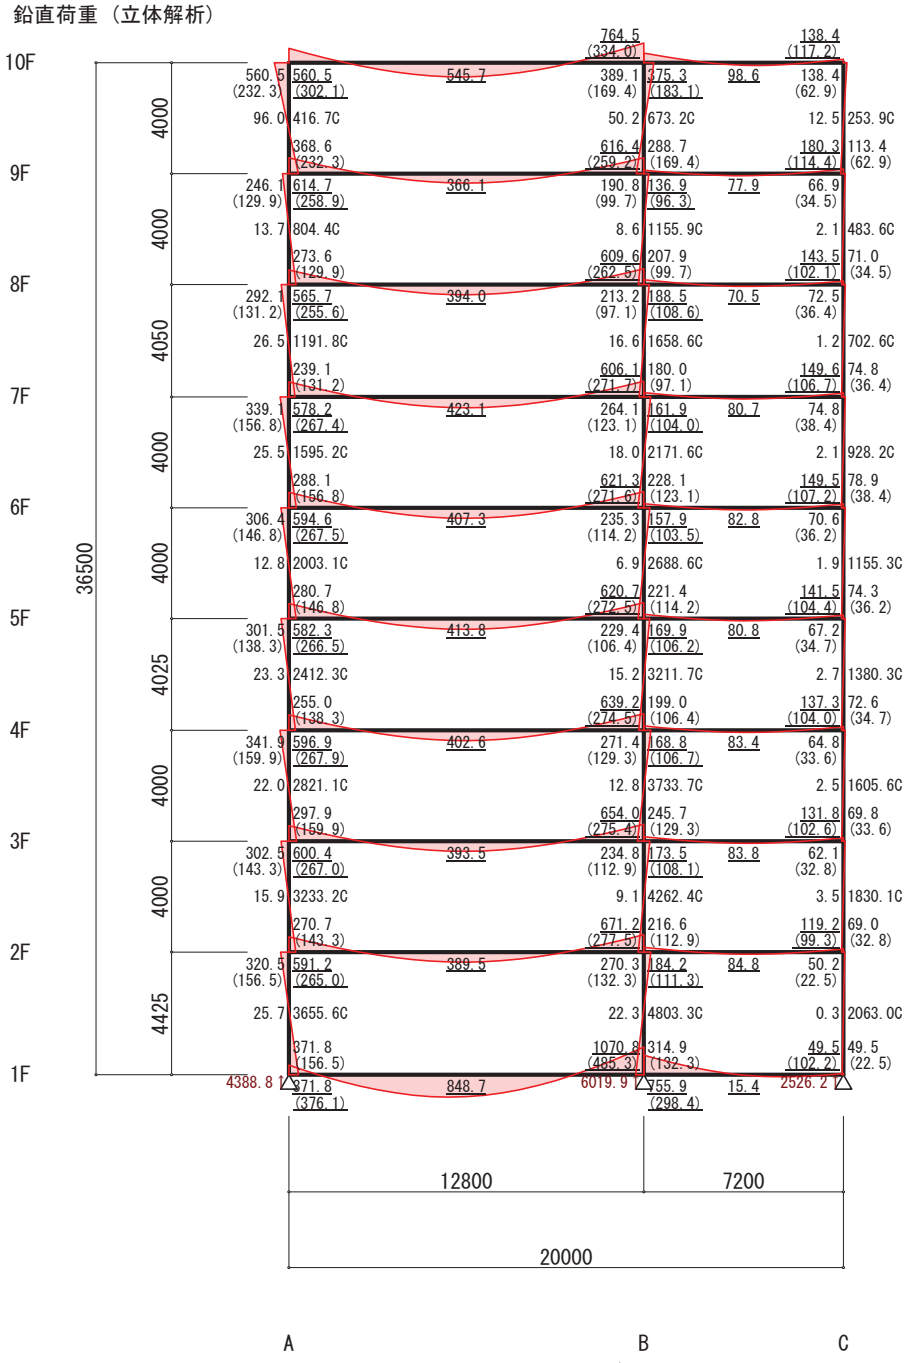

5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

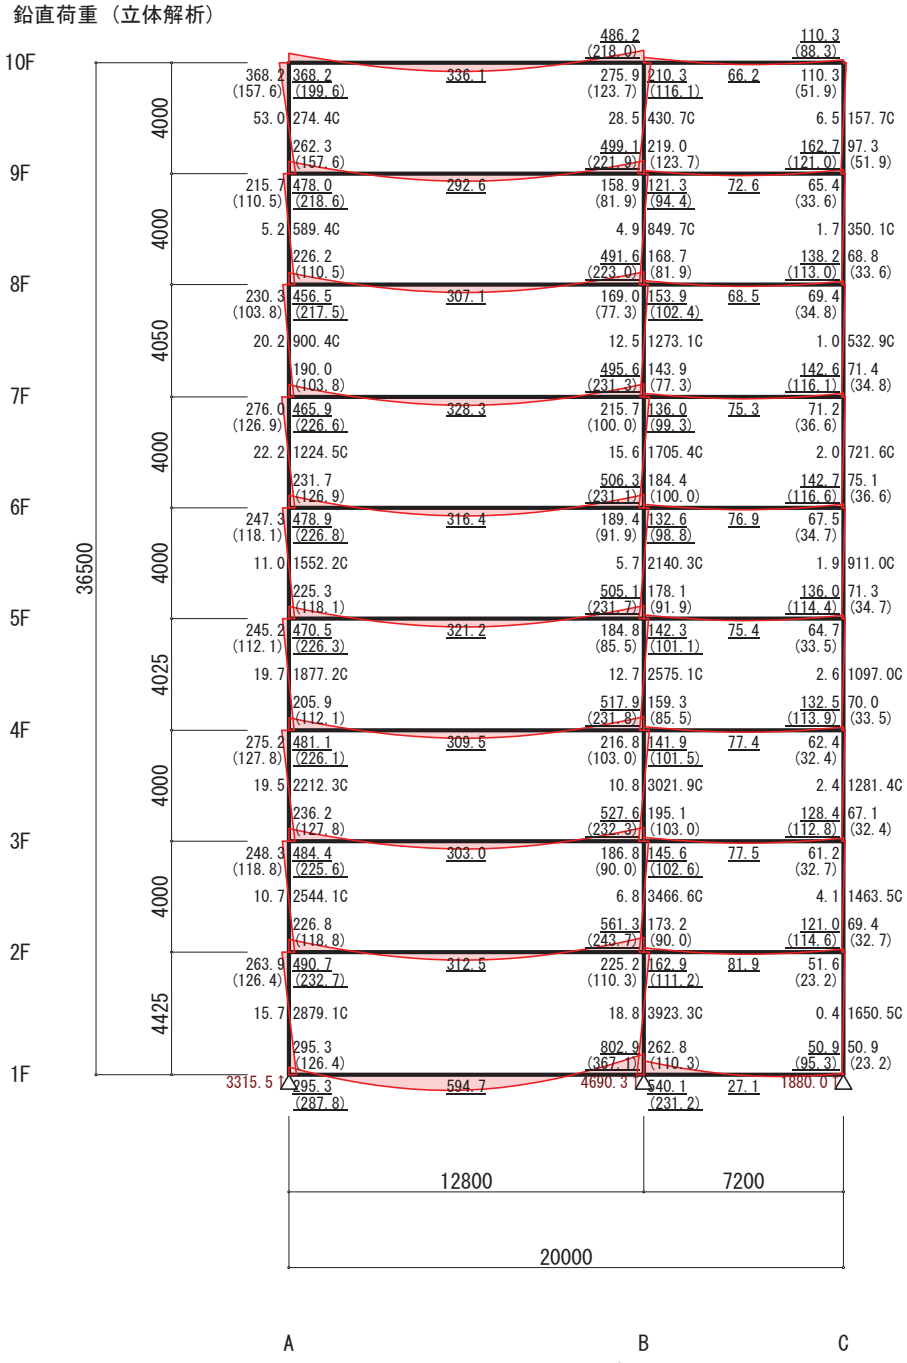

6 フレーム（S=1/272）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

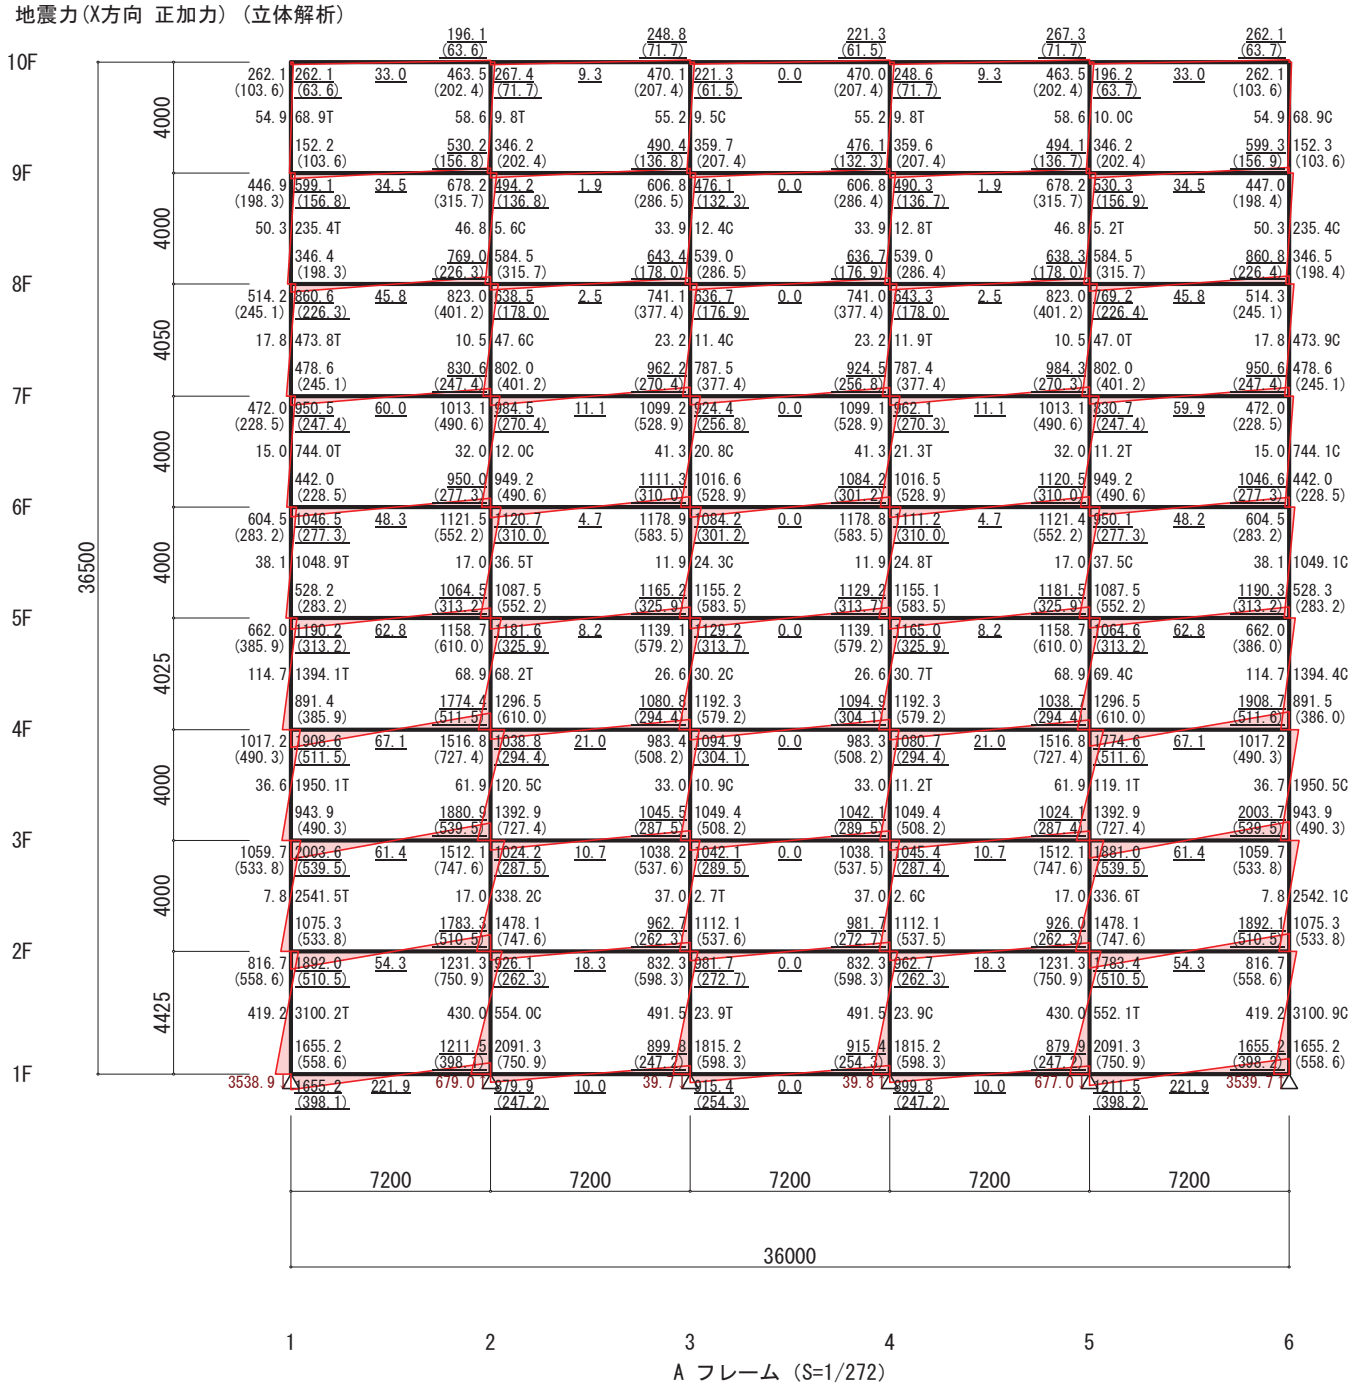

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

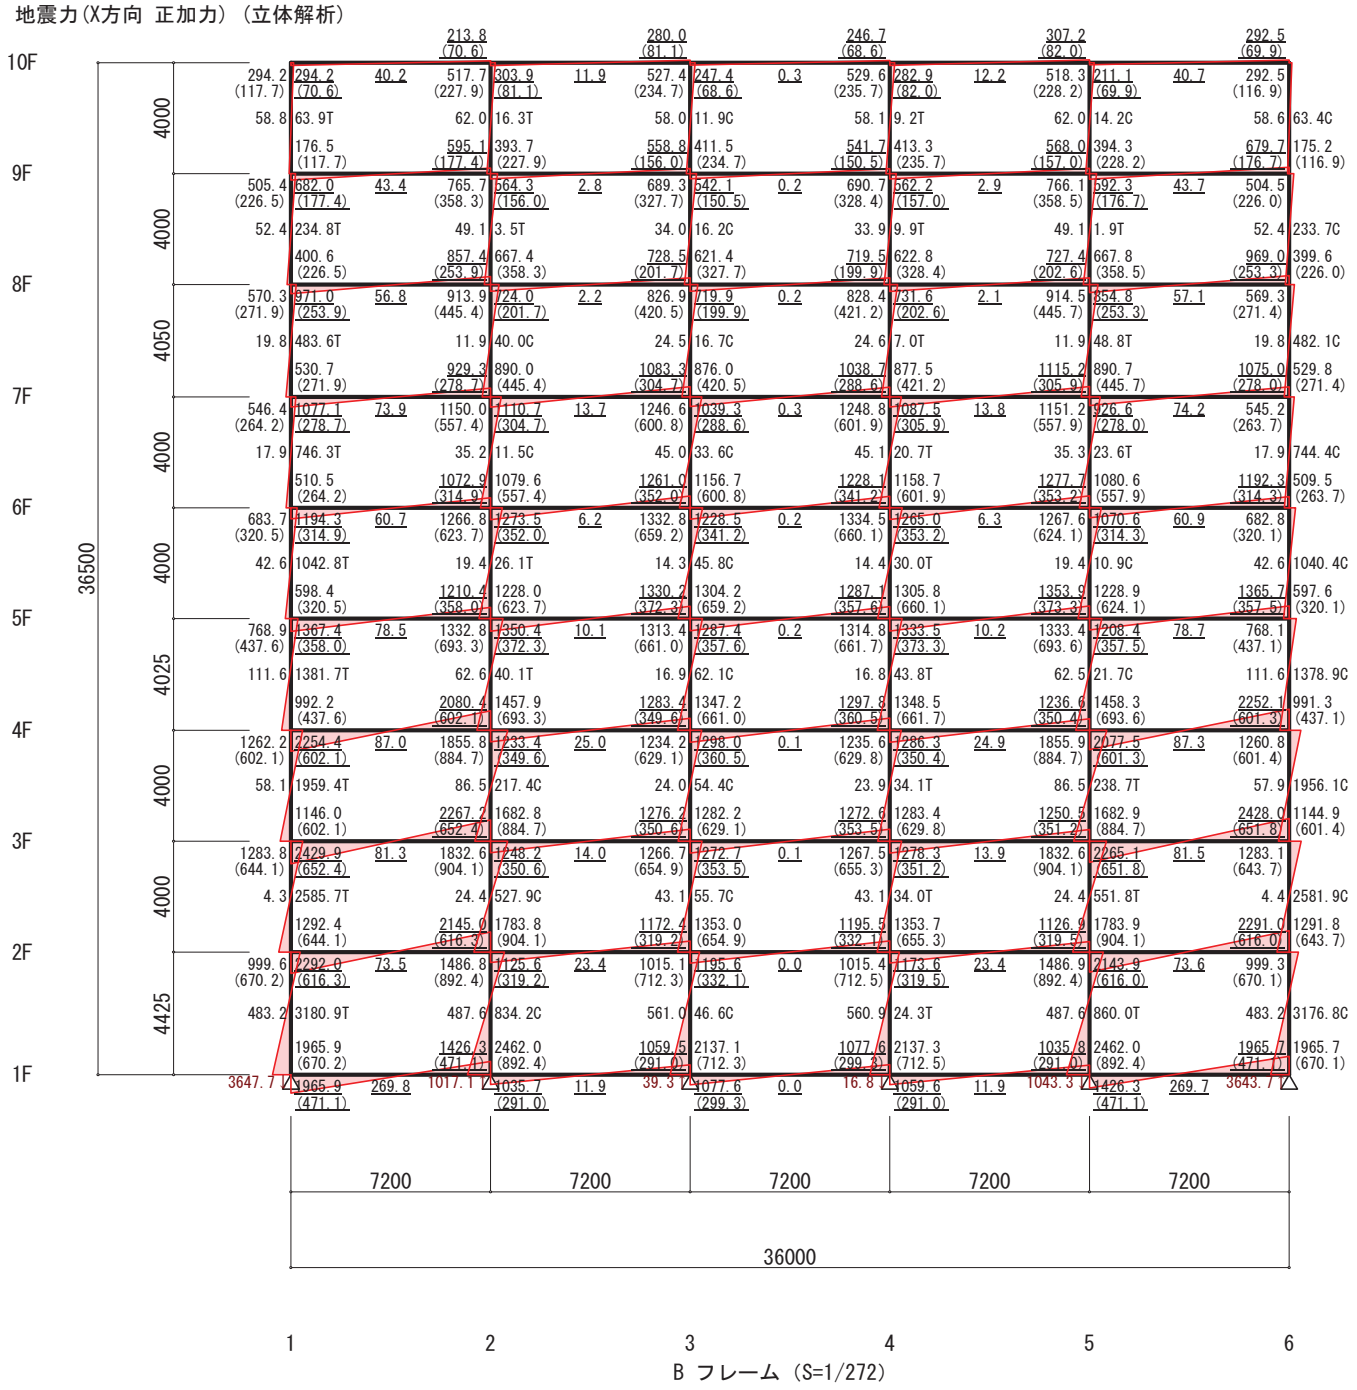

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

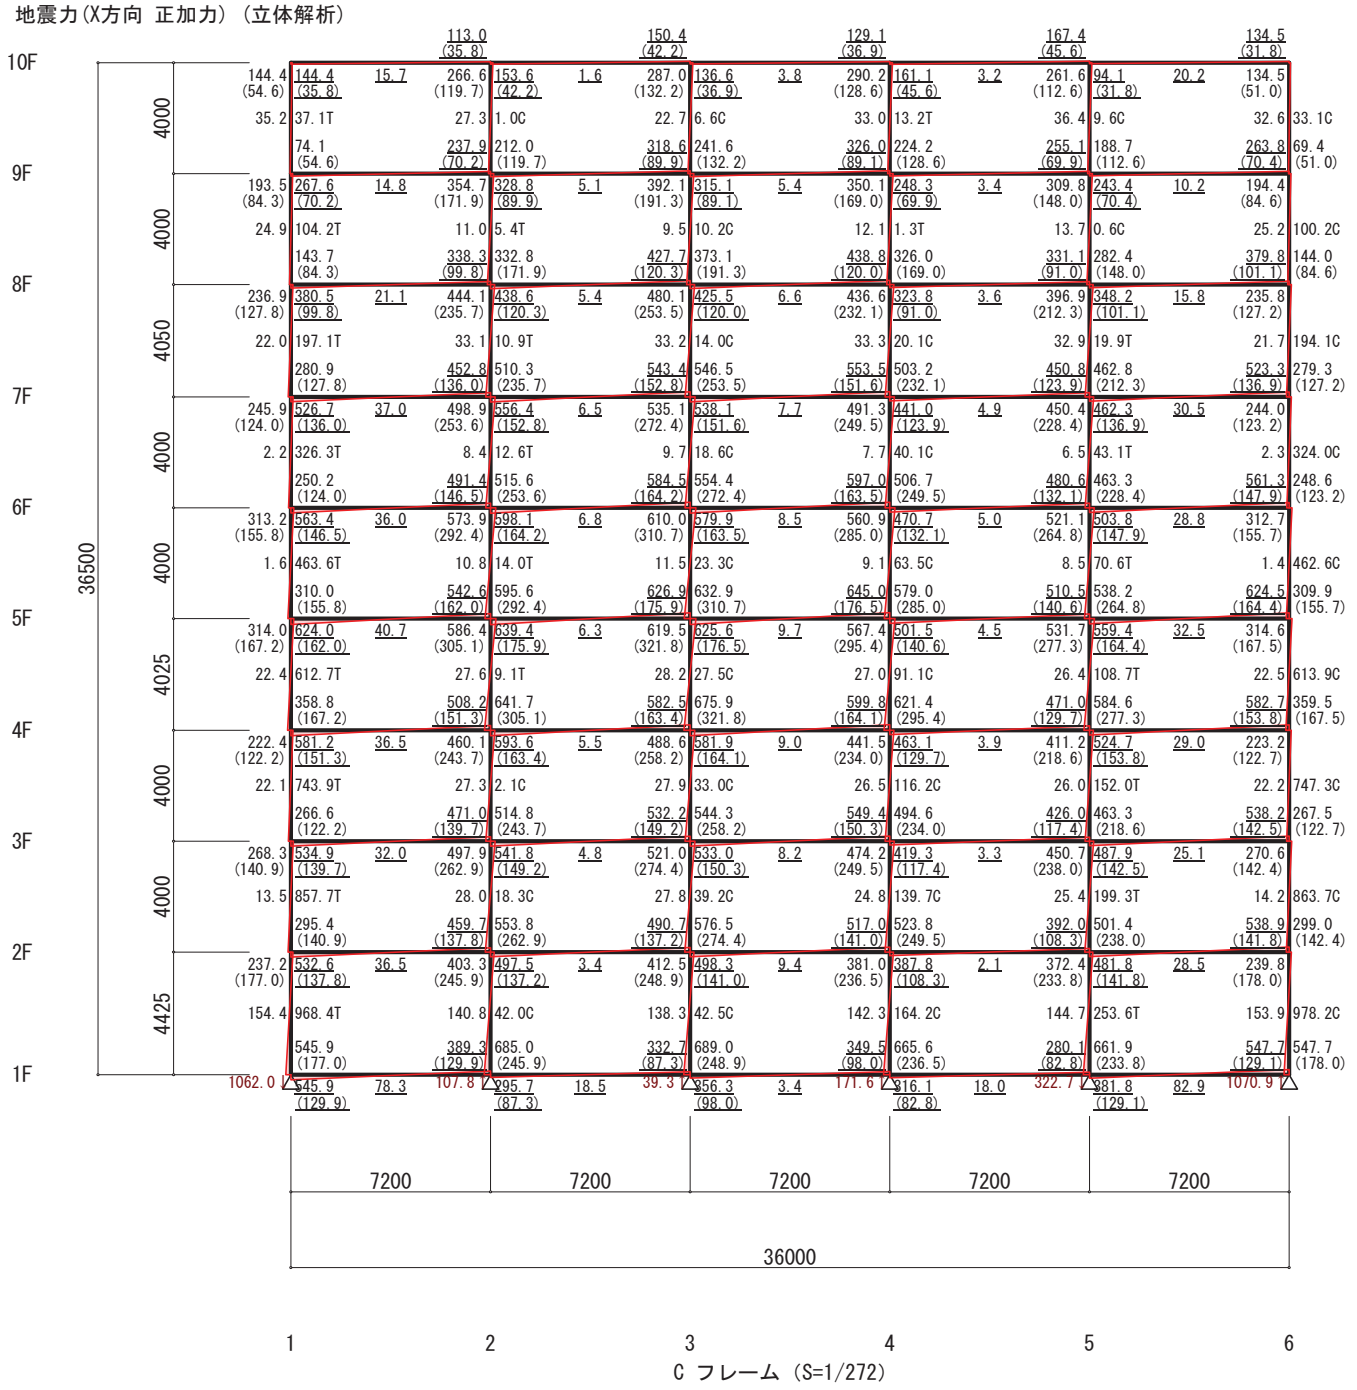

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

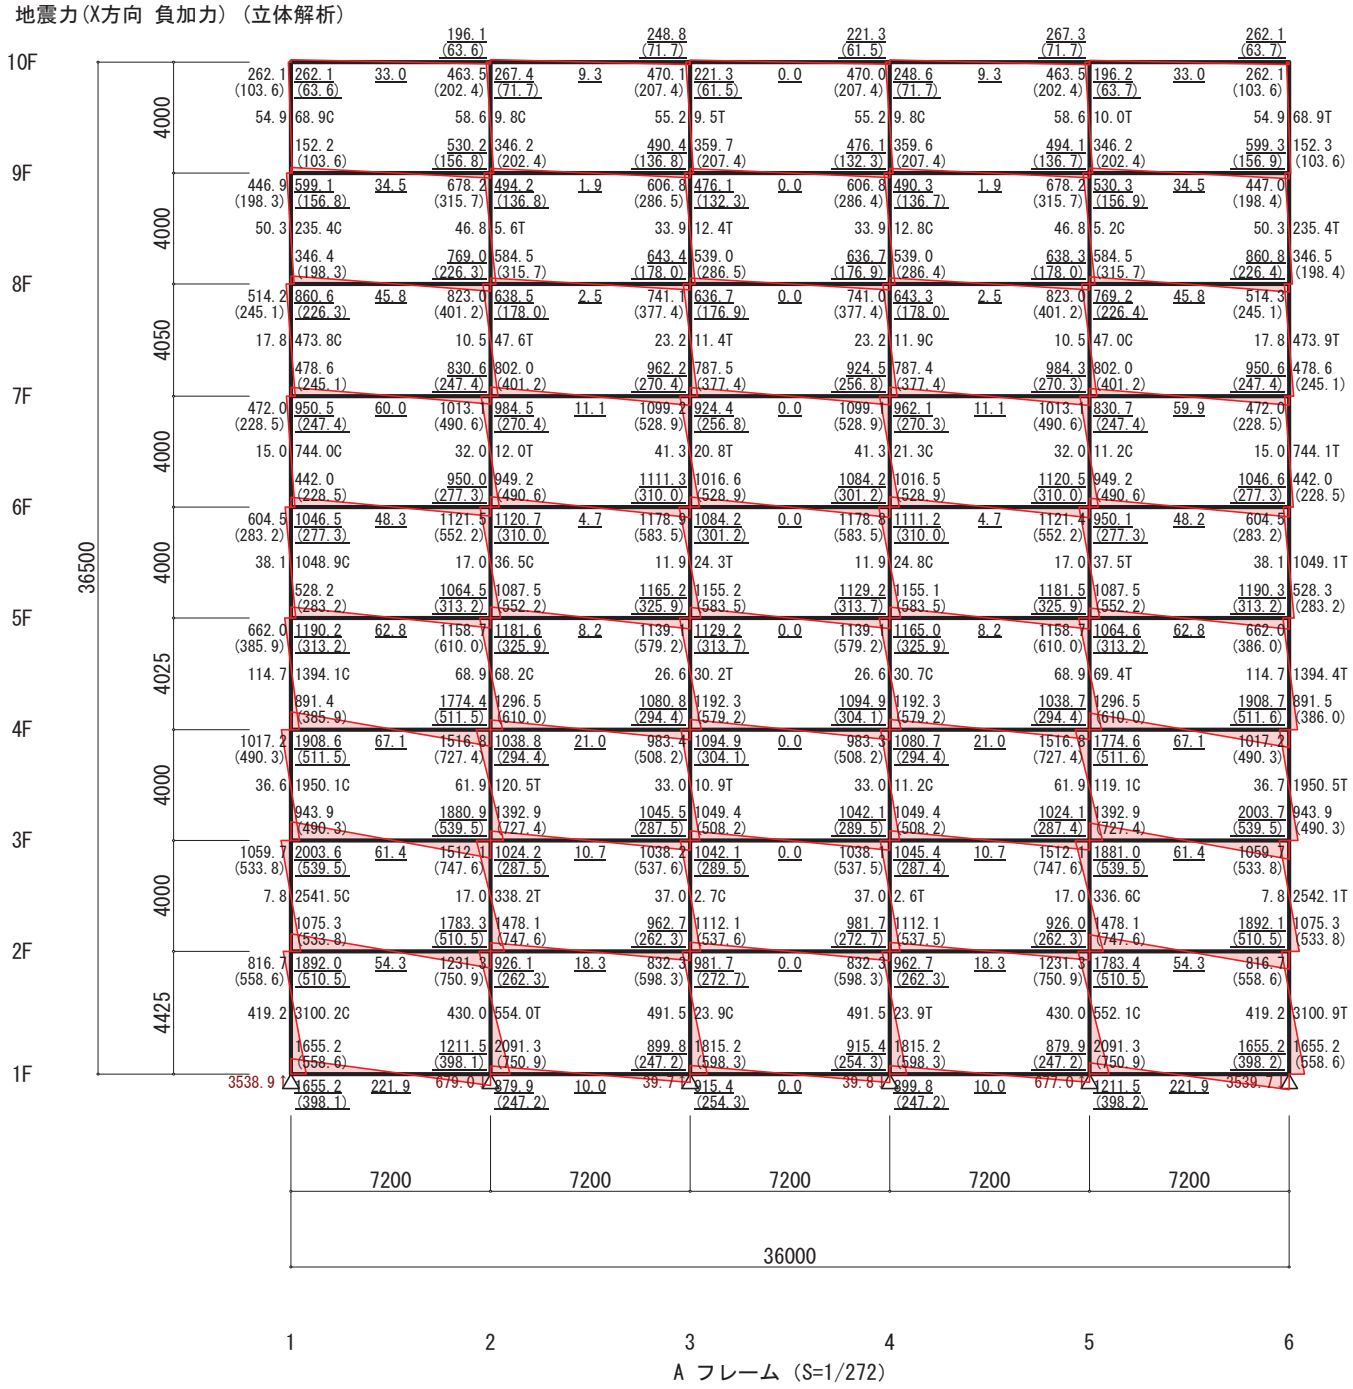

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

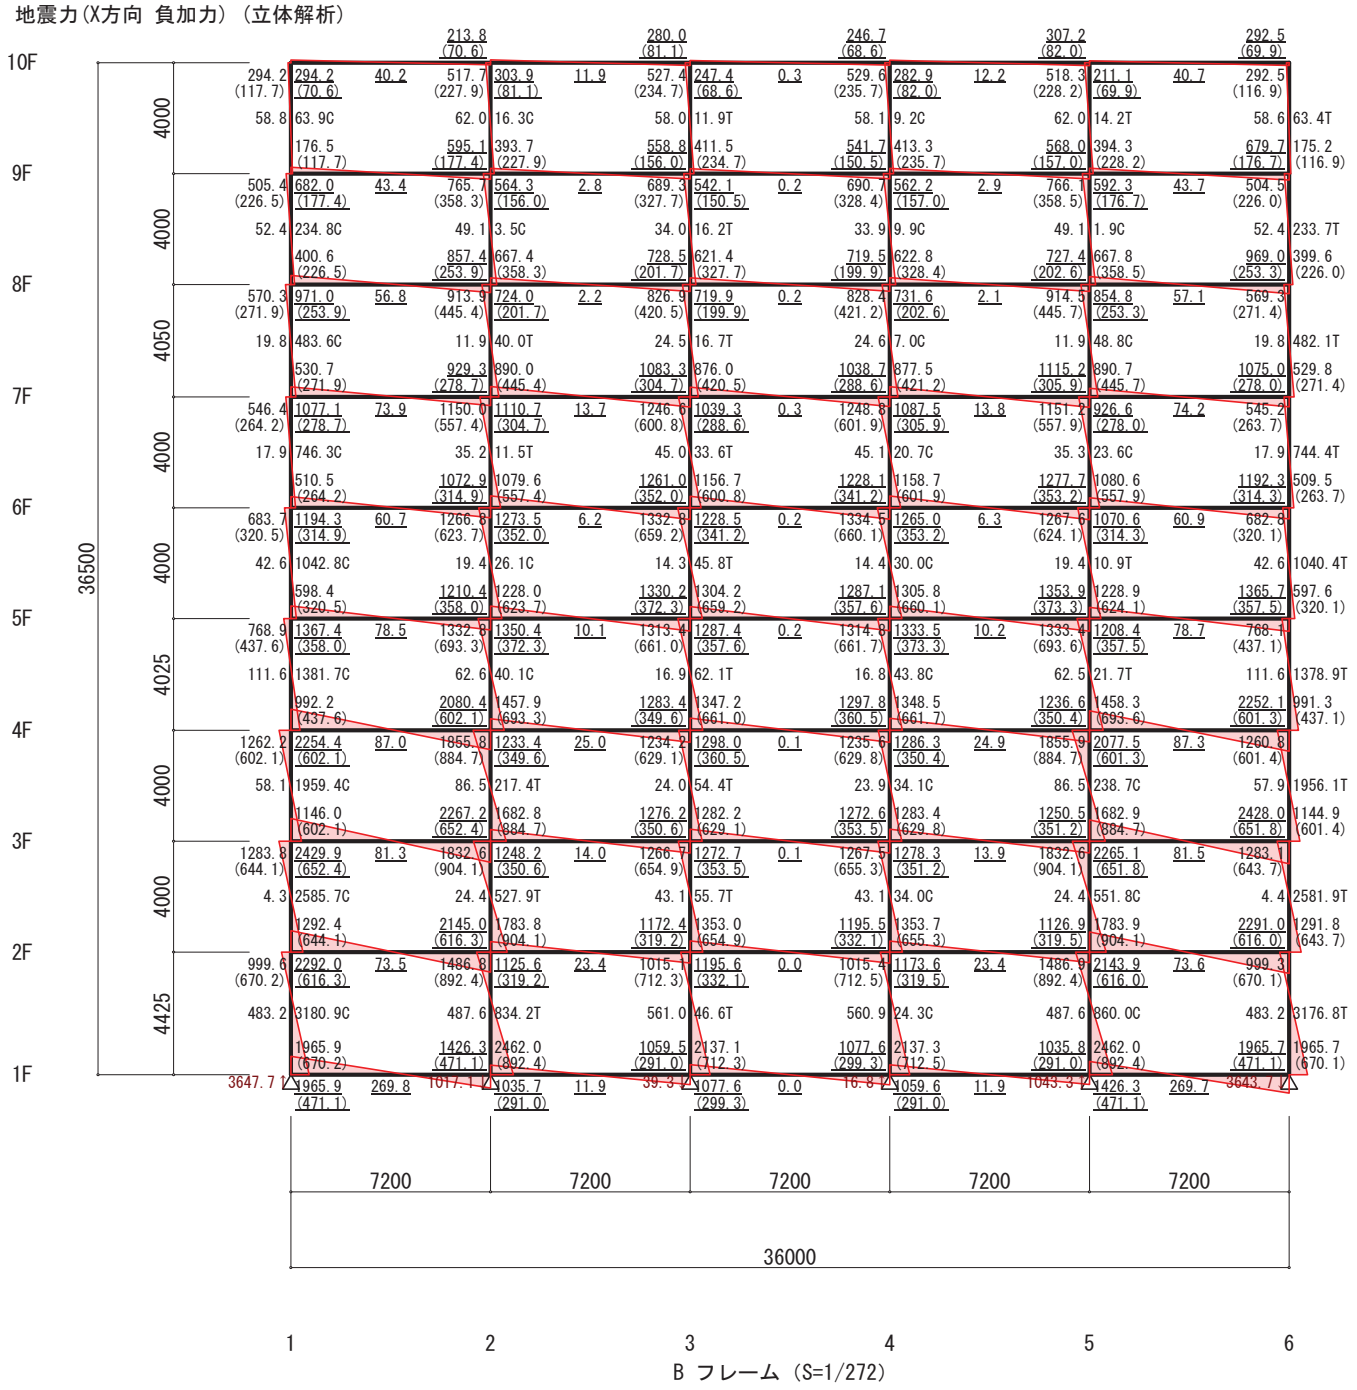

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

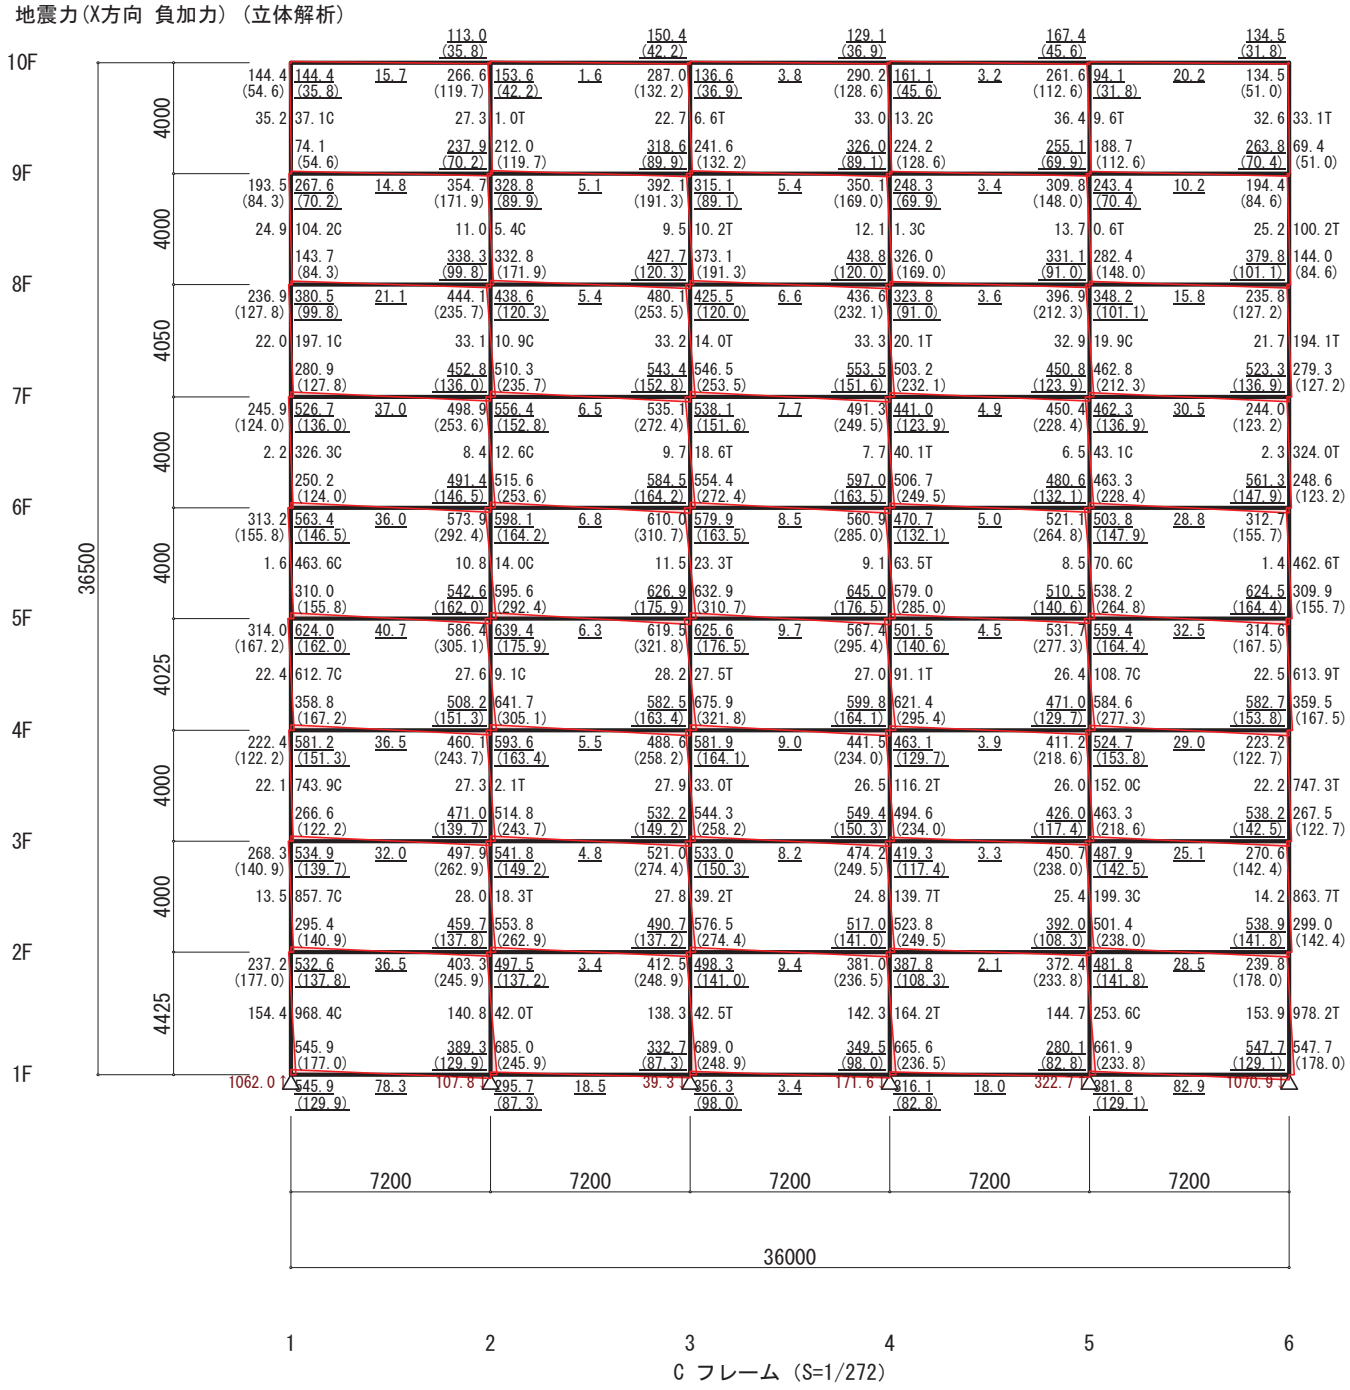

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

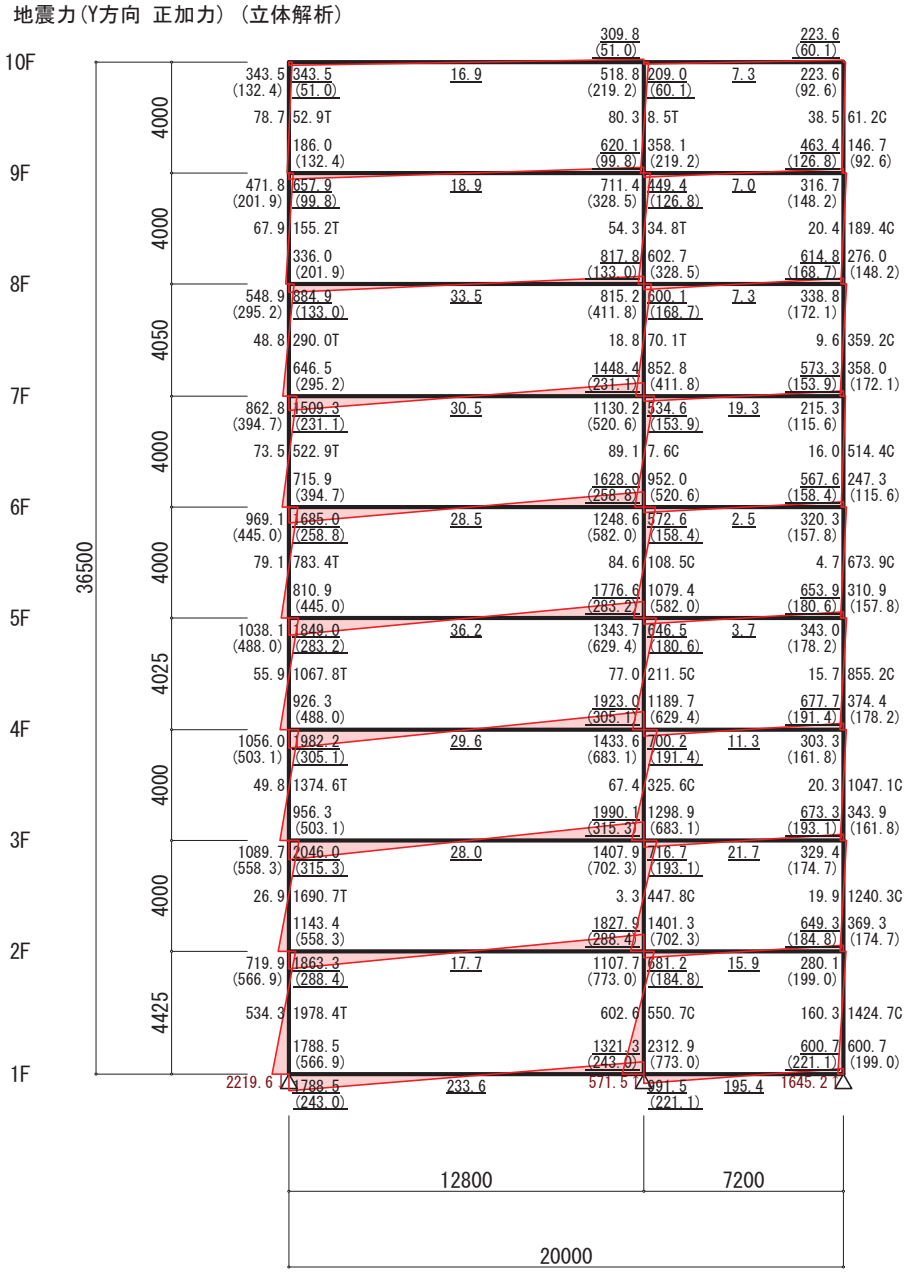

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

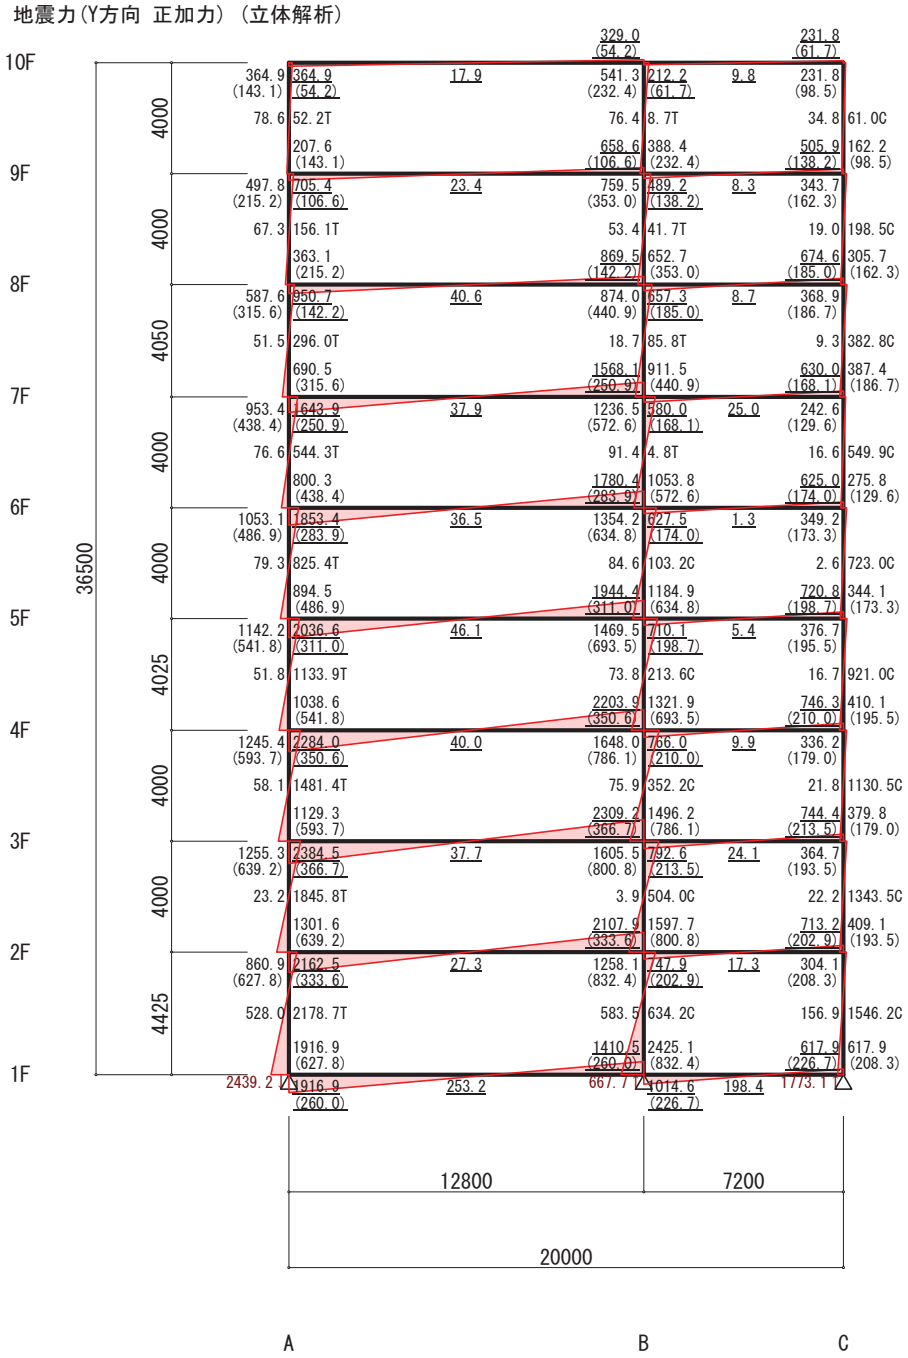

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

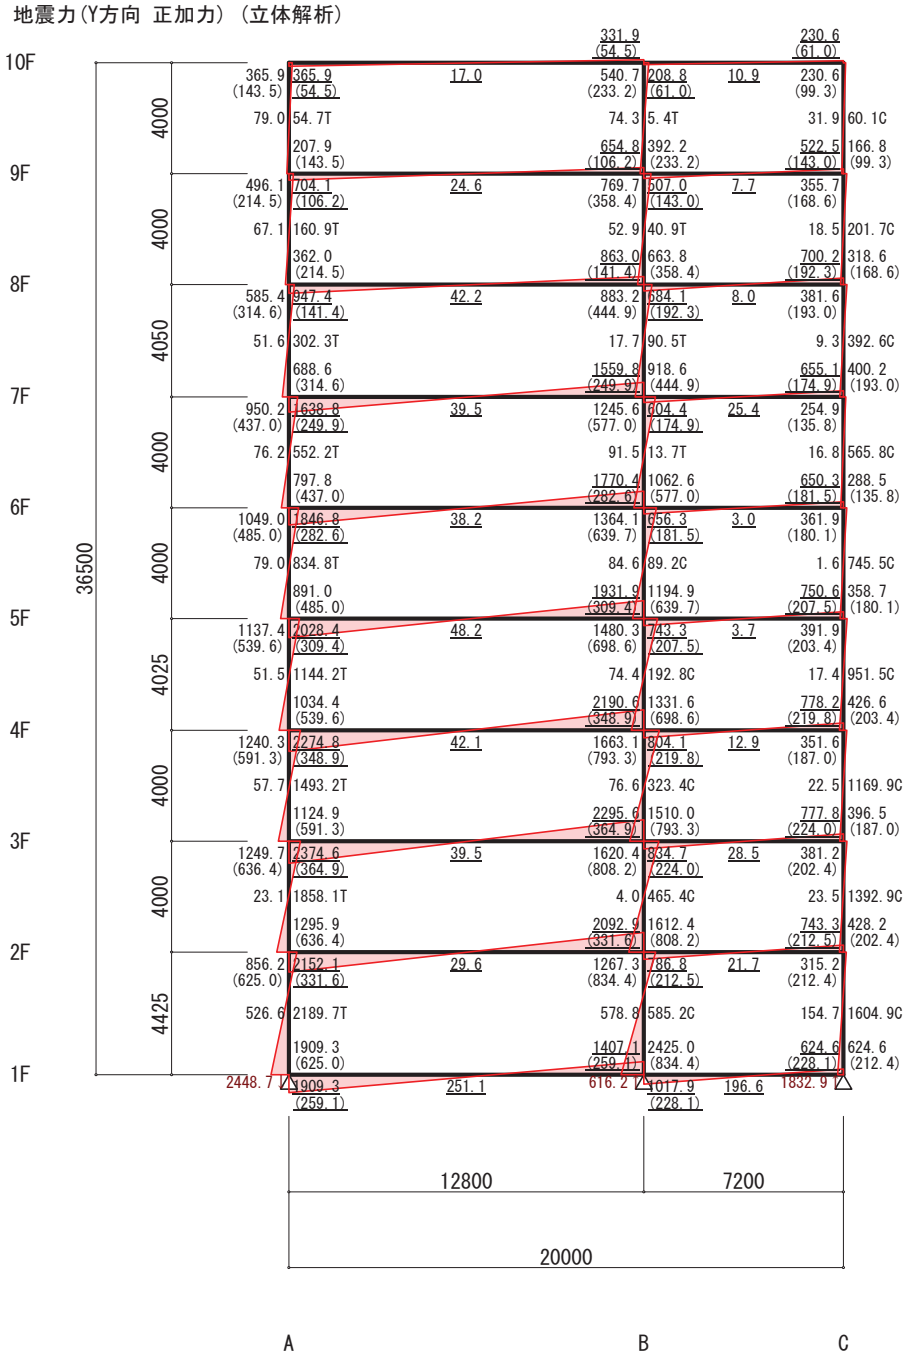

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

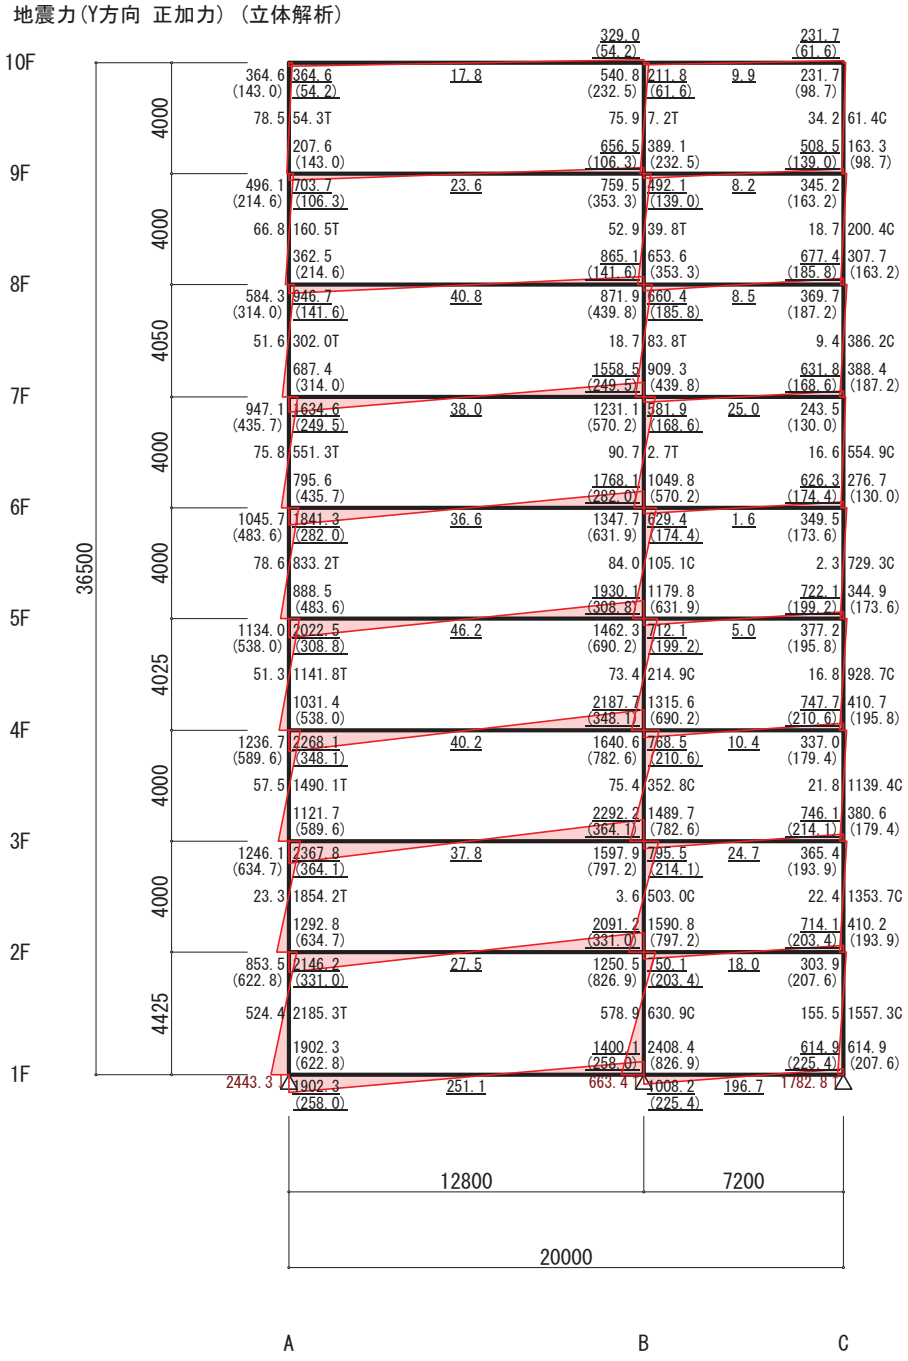

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

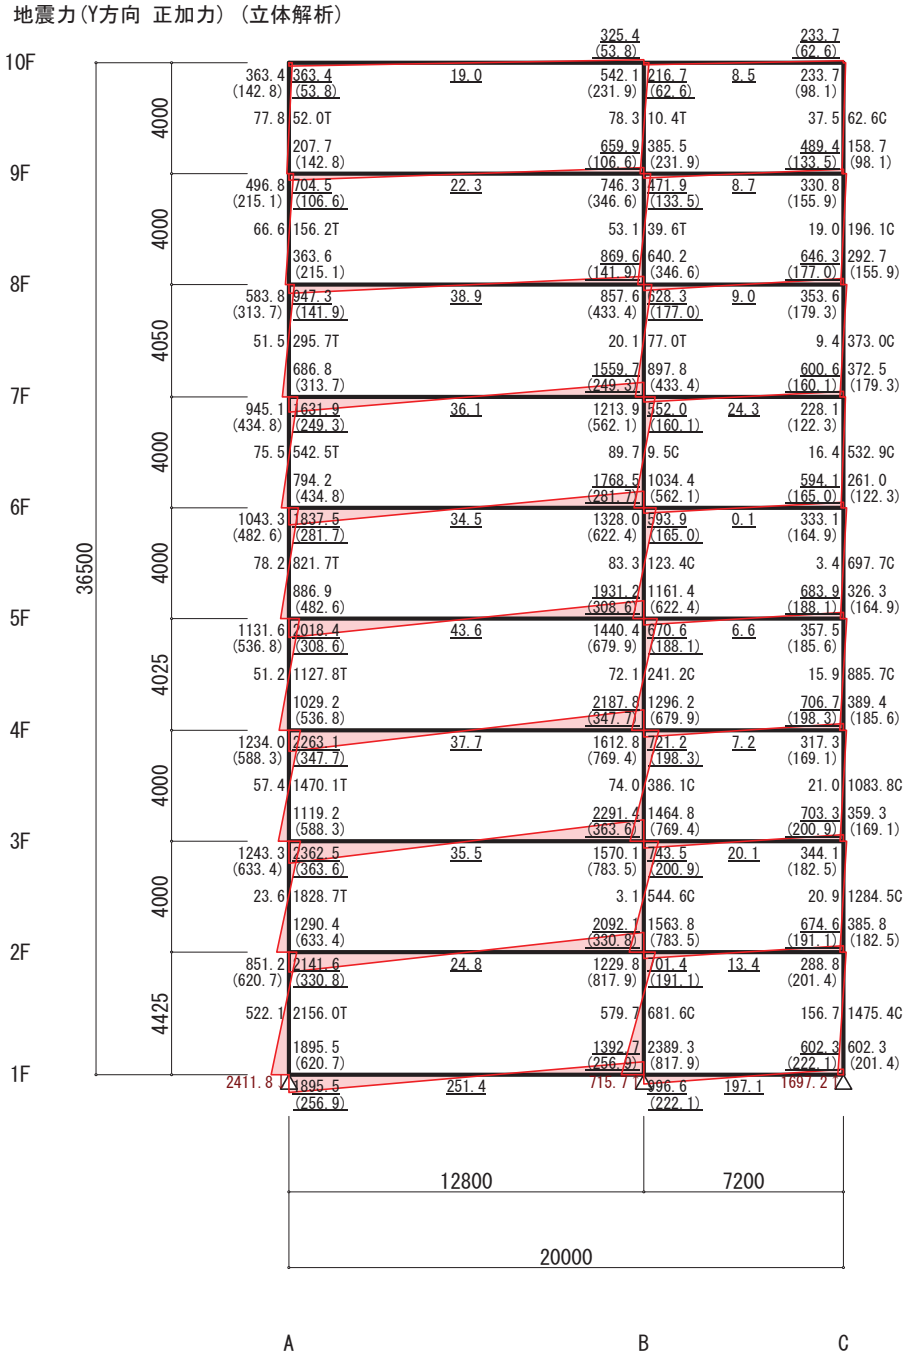

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

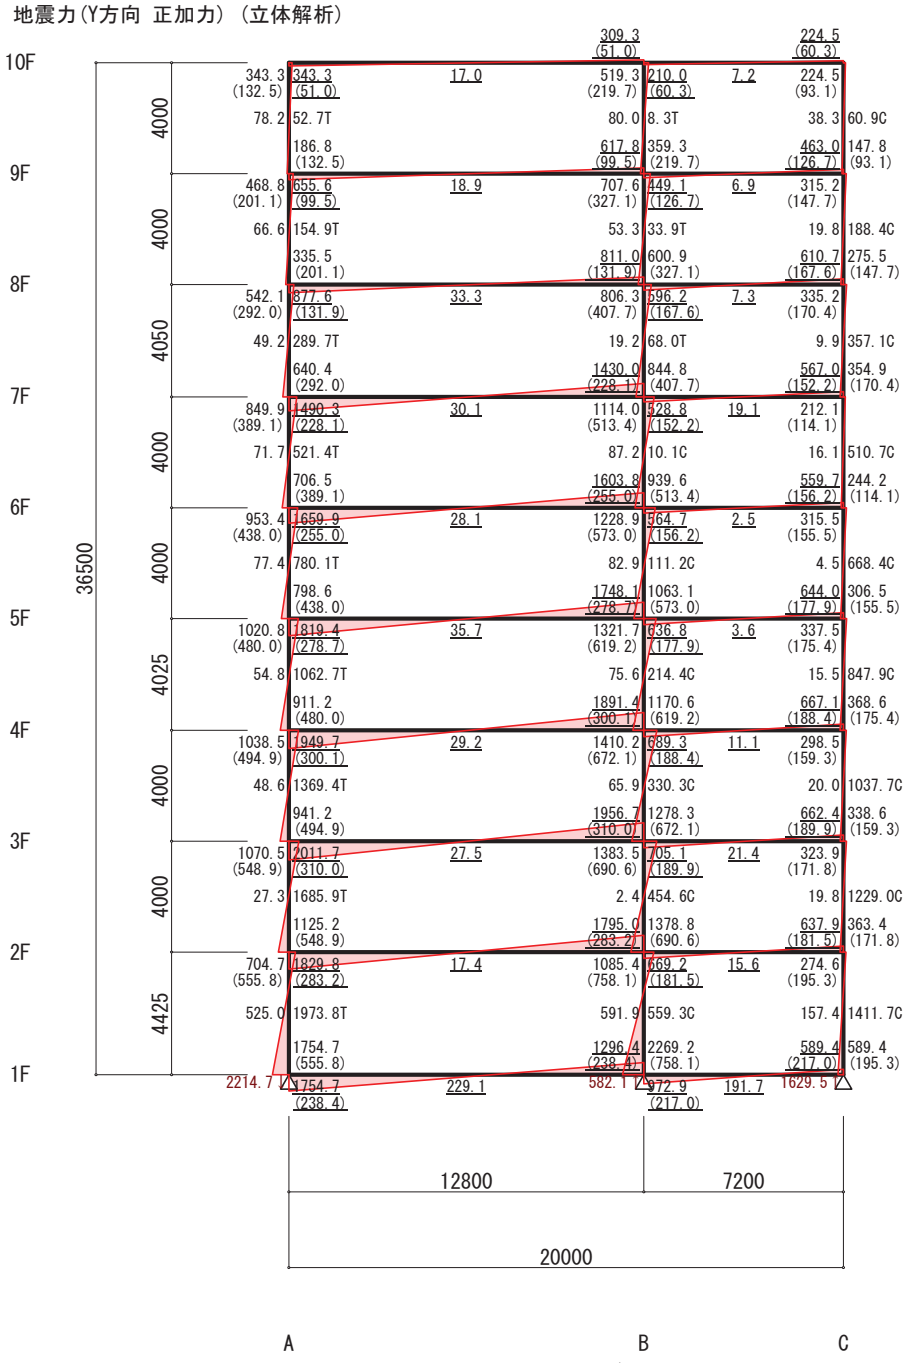

6 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

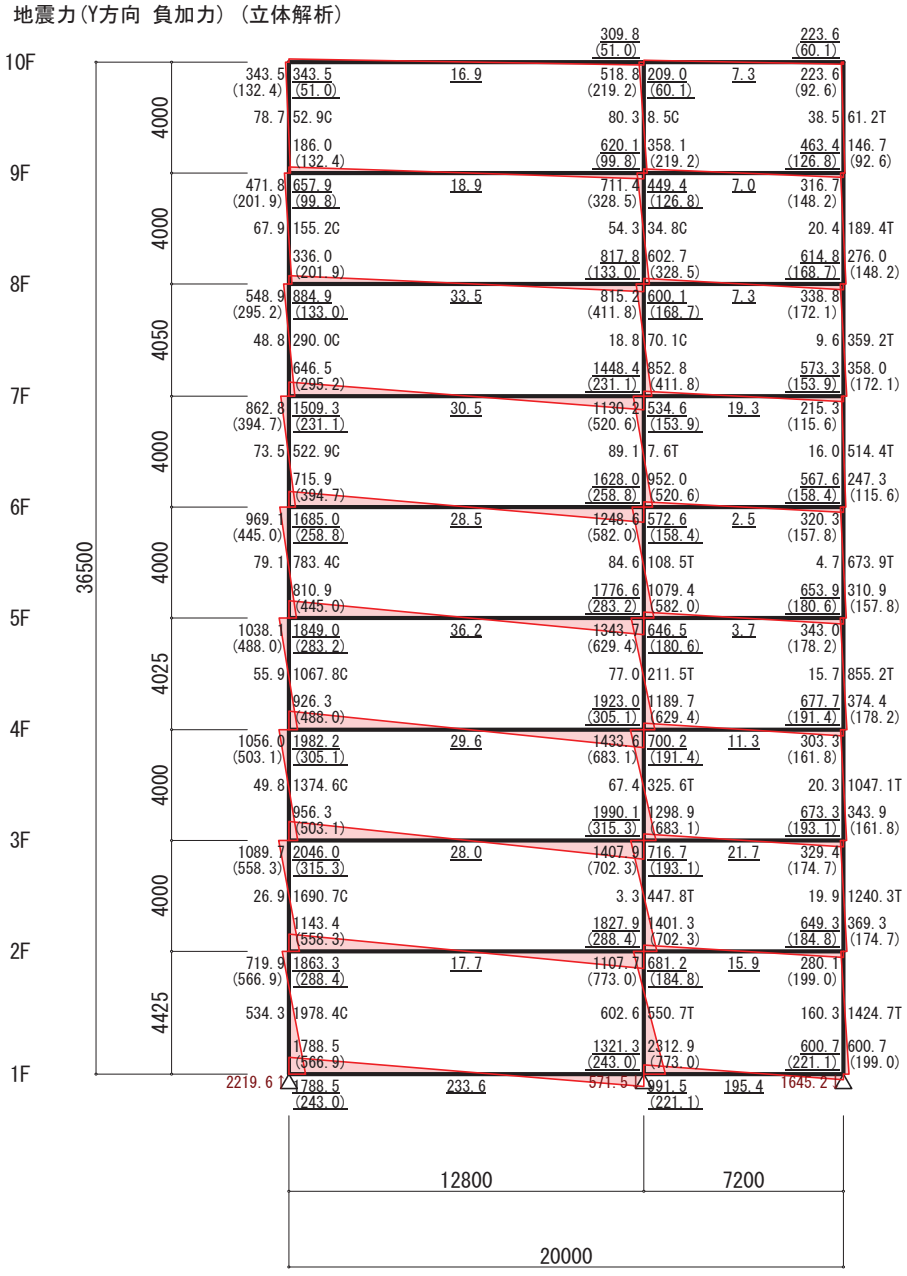

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

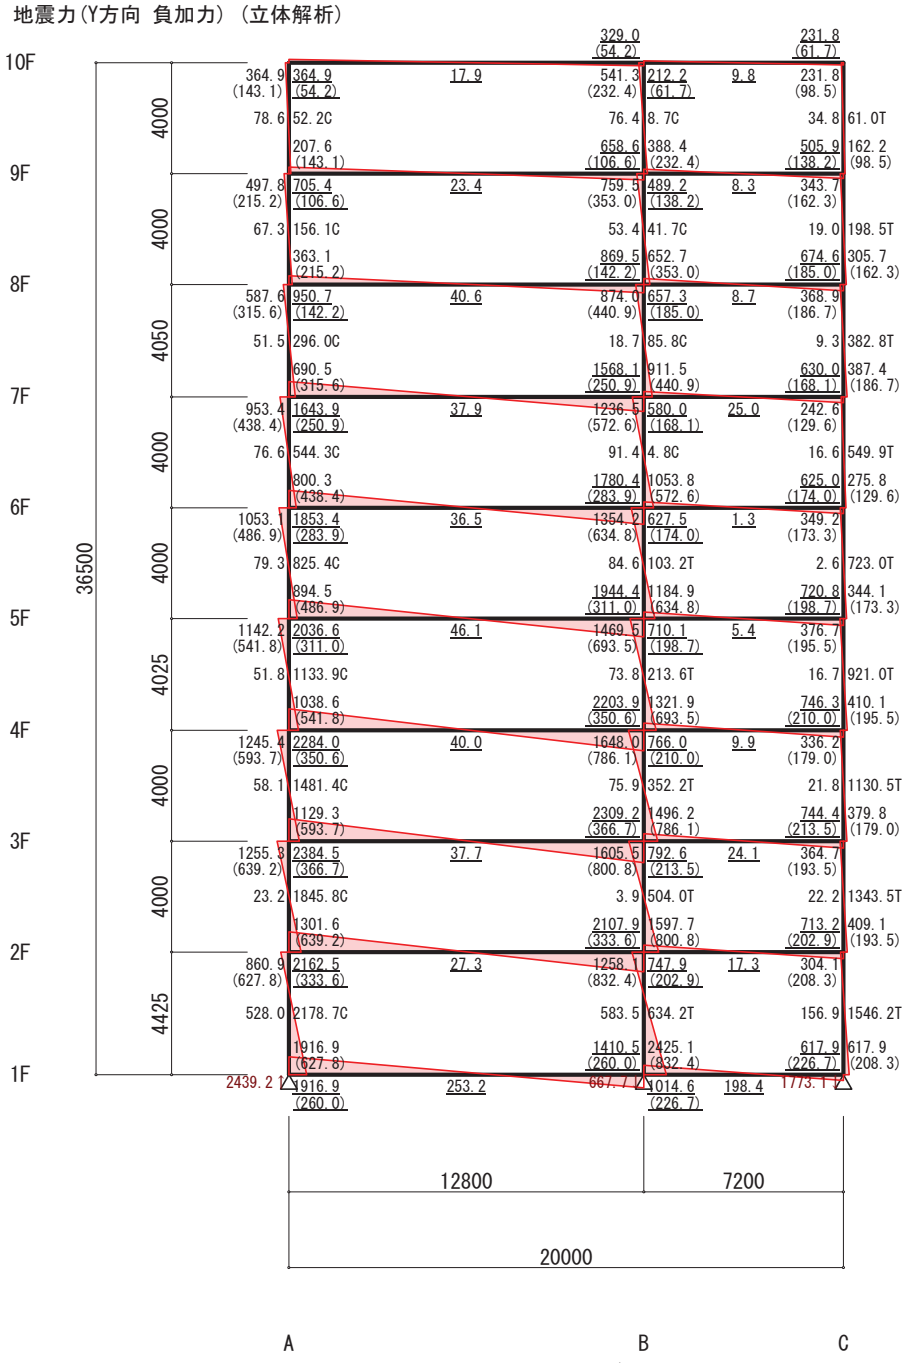

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

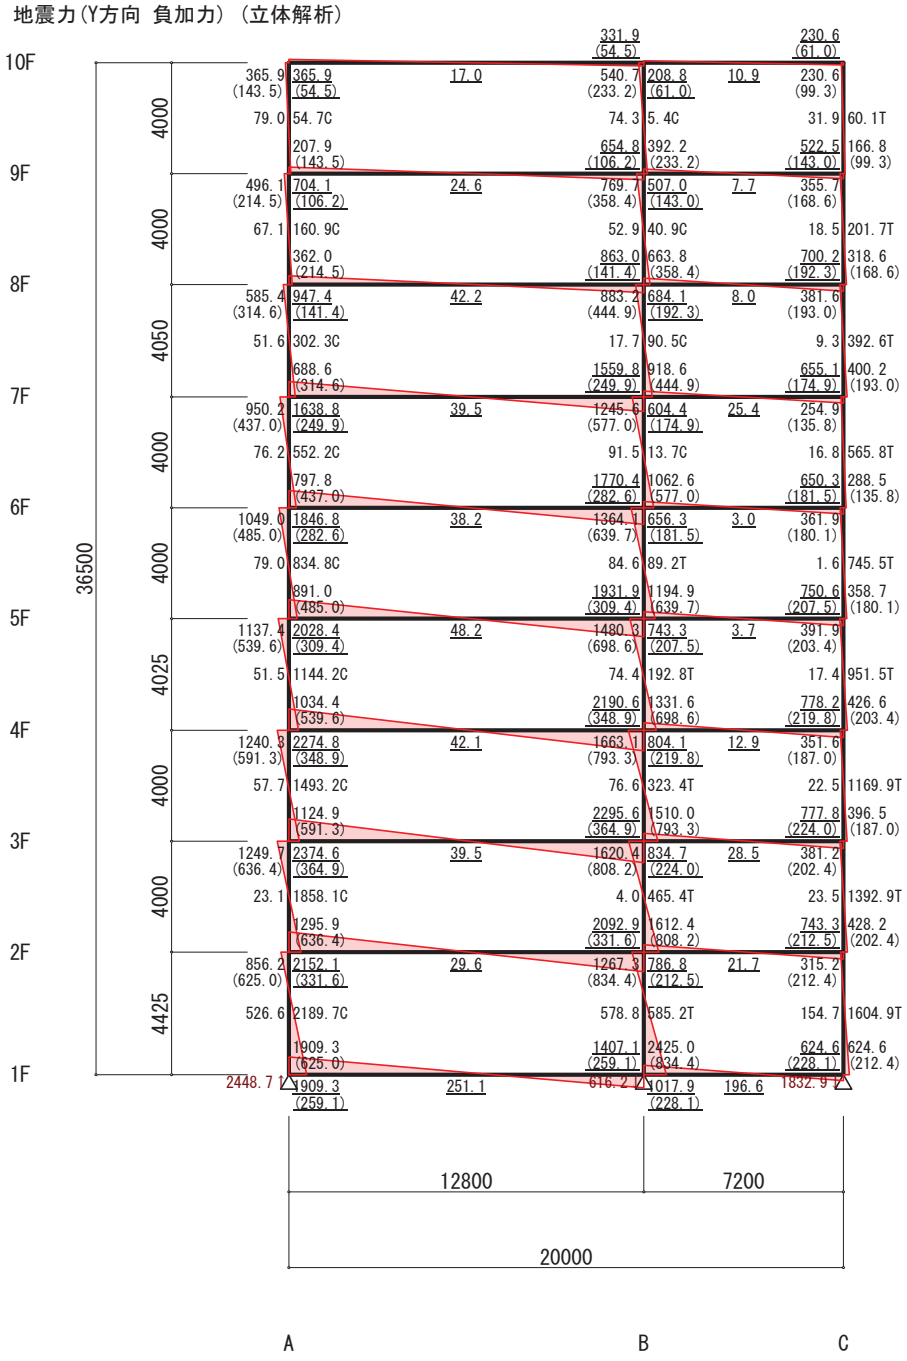

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

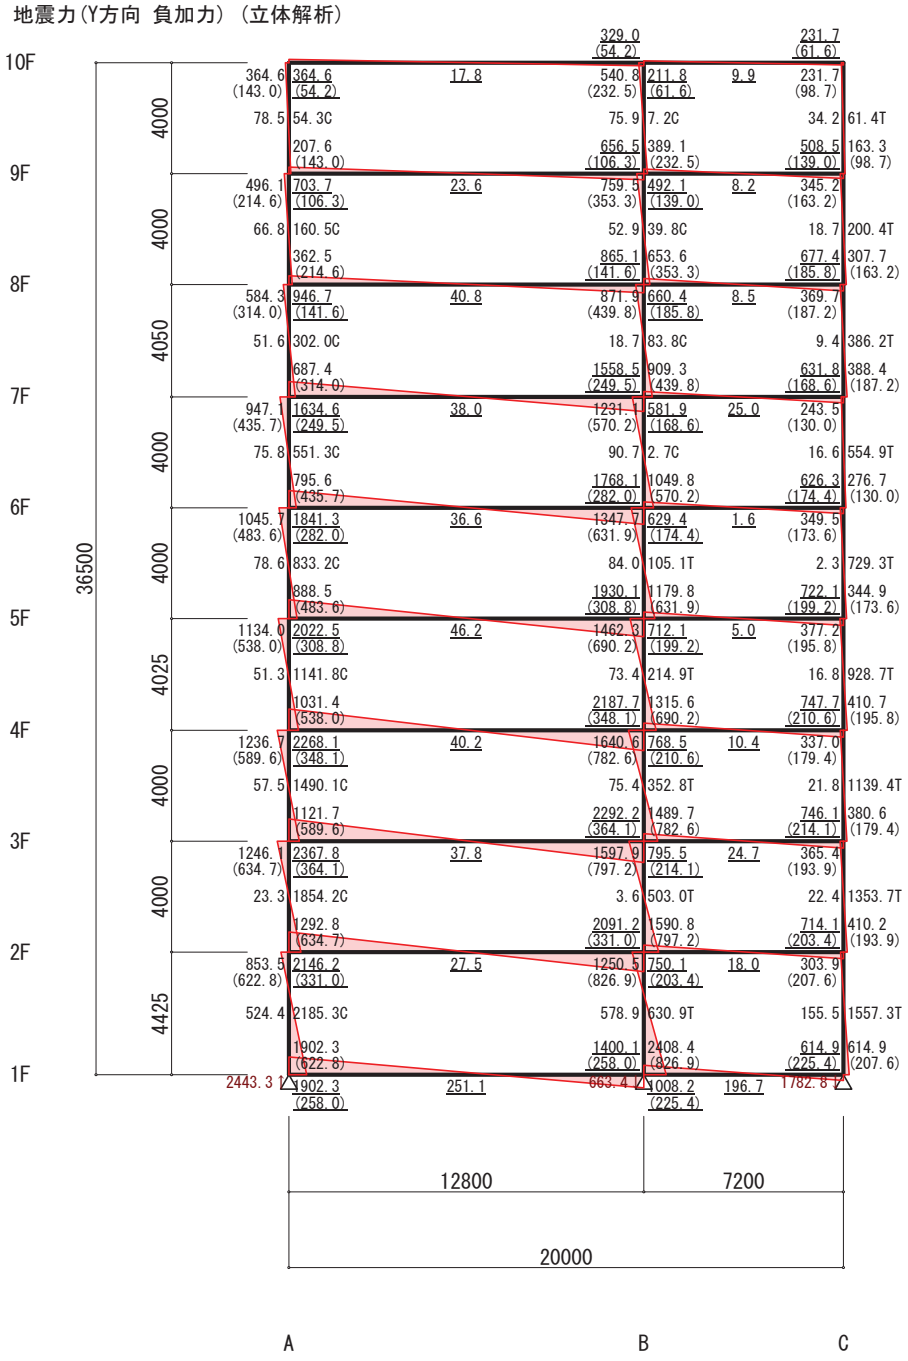

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

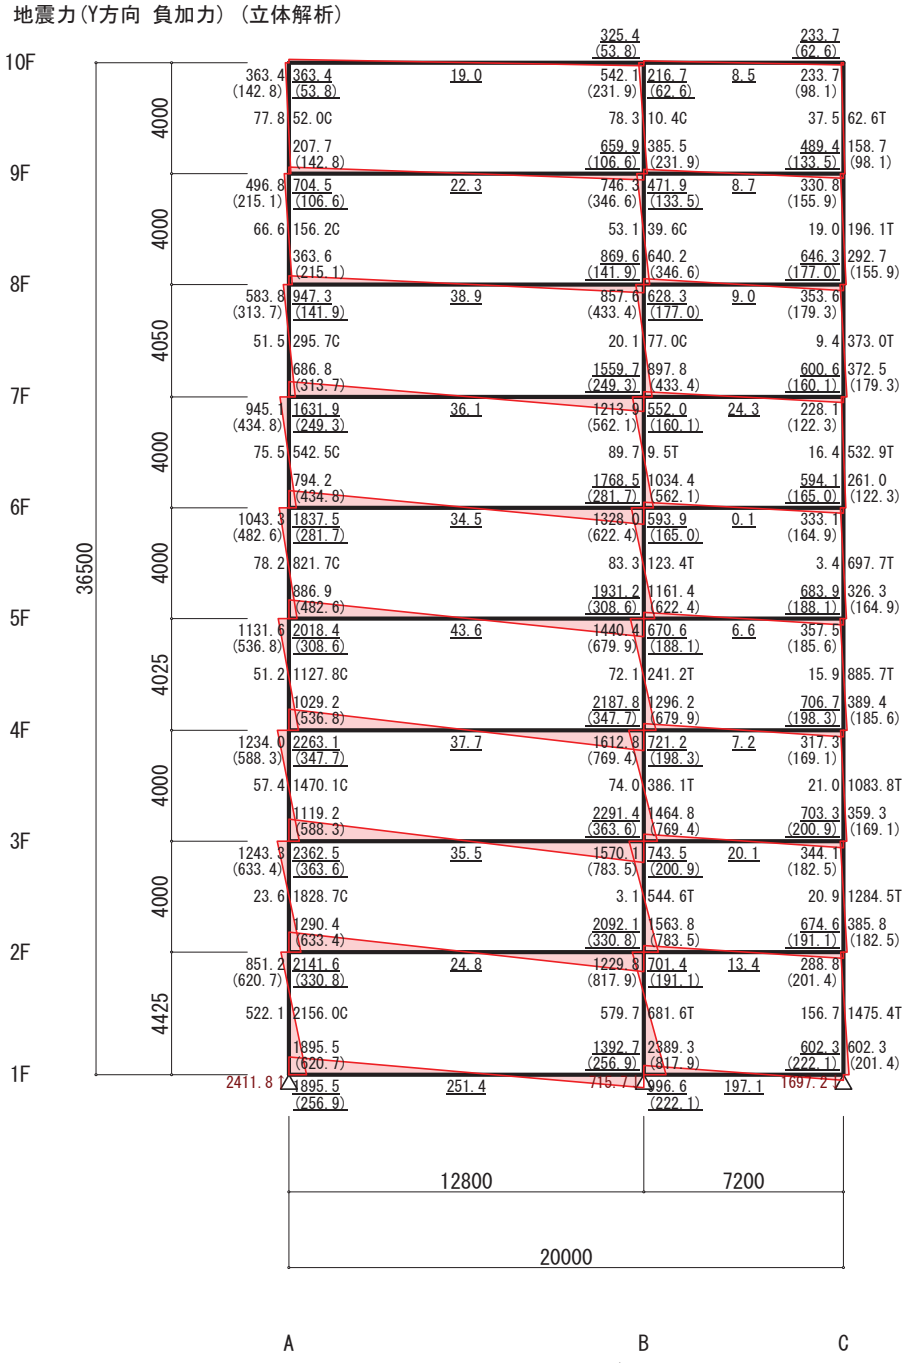

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

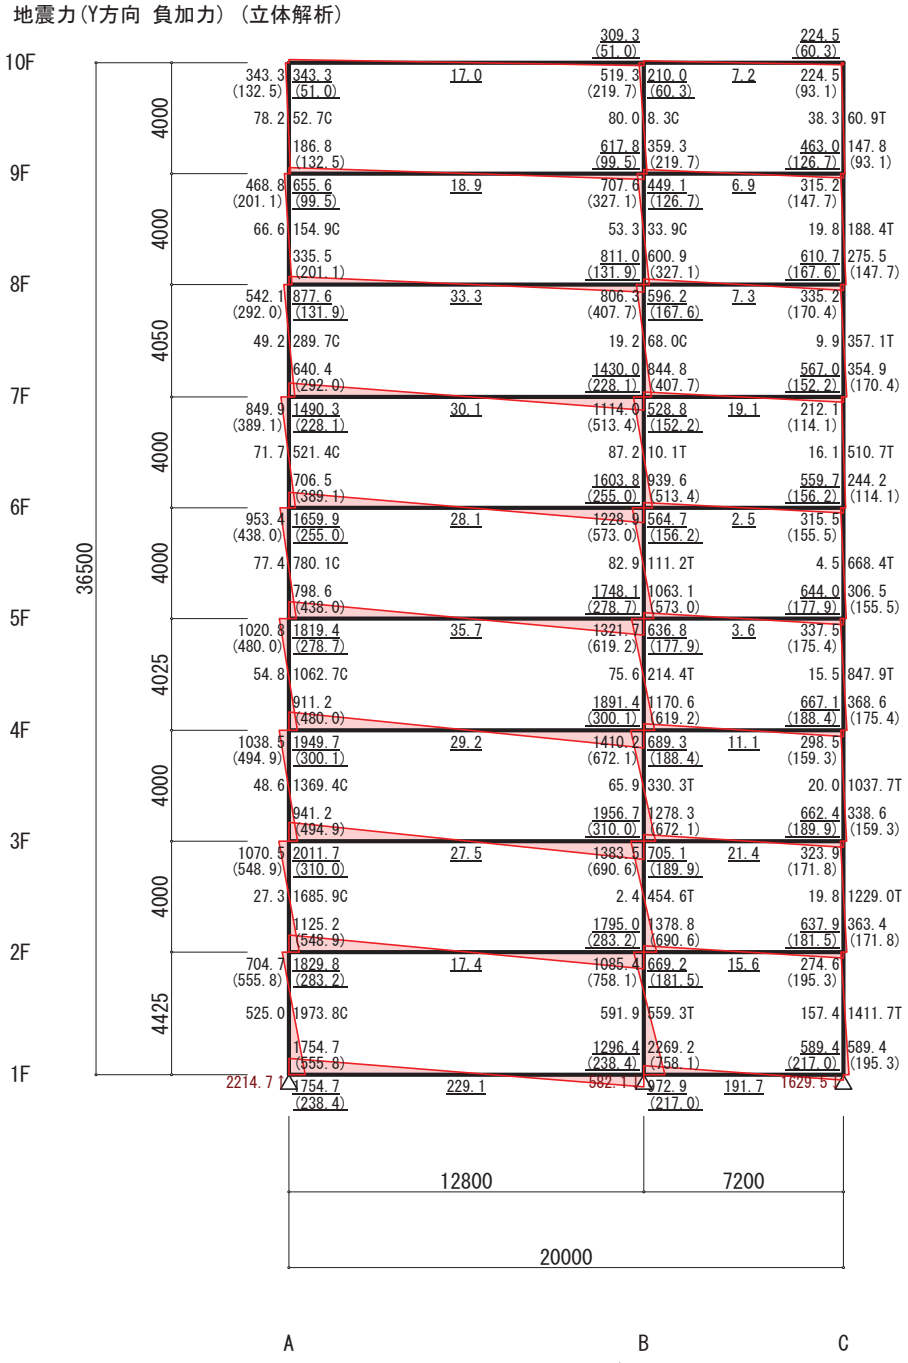

6 フレーム (S=1/272)

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	：柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	：柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	：柱頭軸力	(kN)	C.Nb	：柱脚軸力	(kN)
W.N1	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	：ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W.Q	：壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS.N	：水平バネ応力（加力方向）	(kN)			
HS.N1	：水平バネ応力（加力直交）	(kN)			

応力の付号
柱せん断力　　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　　時計回りが　(+)
ブレース軸力　　圧縮が　(+)

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-89.9	28.8	48.0	67.4	50.5	0.0	0.0
	2	3	-62.9	67.9	38.9	56.5	57.9	0.0	0.0
	3	4	-69.9	68.2	35.2	57.4	57.0	0.0	0.0
	4	5	-69.4	61.3	38.9	58.3	56.1	0.0	0.0
	5	6	-30.6	87.6	48.3	51.0	66.9	0.0	0.0
9F	1	2	-129.1	17.5	44.1	80.0	49.0	0.0	0.0
	2	3	-73.6	72.8	41.1	62.9	62.7	0.0	0.0
	3	4	-76.8	74.3	38.7	63.1	62.4	0.0	0.0
	4	5	-75.2	71.2	41.1	63.3	62.2	0.0	0.0
	5	6	-20.4	125.9	44.3	49.9	79.2	0.0	0.0
8F	1	2	-116.4	26.2	46.2	77.1	52.0	0.0	0.0
	2	3	-73.9	72.9	40.9	62.9	62.7	0.0	0.0
	3	4	-76.7	74.5	38.7	63.1	62.5	0.0	0.0
	4	5	-74.9	71.9	40.9	63.2	62.4	0.0	0.0
	5	6	-28.6	113.7	46.3	52.7	76.4	0.0	0.0
7F	1	2	-120.7	26.2	44.0	77.7	51.4	0.0	0.0
	2	3	-76.7	73.3	42.4	65.0	64.1	0.0	0.0
	3	4	-78.9	76.0	40.0	64.9	64.1	0.0	0.0
	4	5	-76.0	73.9	42.5	64.8	64.2	0.0	0.0
	5	6	-28.5	118.1	44.2	52.1	77.0	0.0	0.0
6F	1	2	-120.6	28.3	43.0	77.4	51.7	0.0	0.0
	2	3	-78.4	72.8	41.8	65.3	63.8	0.0	0.0
	3	4	-79.0	76.1	39.9	64.9	64.1	0.0	0.0
	4	5	-75.6	75.6	41.8	64.5	64.5	0.0	0.0
	5	6	-30.7	118.0	43.1	52.4	76.7	0.0	0.0
5F	1	2	-111.8	36.3	43.4	75.0	54.1	0.0	0.0
	2	3	-78.7	73.6	41.3	65.3	63.8	0.0	0.0
	3	4	-78.7	76.4	39.9	64.9	64.2	0.0	0.0
	4	5	-75.8	76.5	41.3	64.4	64.6	0.0	0.0
	5	6	-38.2	109.7	43.5	54.6	74.5	0.0	0.0
4F	1	2	-135.7	18.7	49.1	85.7	53.2	0.0	0.0
	2	3	-75.5	75.6	41.9	64.5	64.5	0.0	0.0
	3	4	-78.6	77.0	39.6	64.8	64.3	0.0	0.0
	4	5	-77.0	74.1	41.9	64.9	64.1	0.0	0.0
	5	6	-20.7	133.5	49.2	53.8	85.1	0.0	0.0
3F	1	2	-124.4	32.4	47.9	82.2	56.7	0.0	0.0
	2	3	-77.8	75.7	40.7	64.8	64.2	0.0	0.0
	3	4	-78.2	77.2	39.7	64.7	64.4	0.0	0.0
	4	5	-76.7	76.8	40.7	64.5	64.6	0.0	0.0
	5	6	-33.8	122.9	48.0	57.1	81.8	0.0	0.0
2F	1	2	-104.4	62.1	48.3	78.2	66.5	0.0	0.0
	2	3	-80.9	80.2	42.1	67.5	67.4	0.0	0.0
	3	4	-81.7	81.2	41.3	67.5	67.4	0.0	0.0
	4	5	-80.7	80.4	42.1	67.5	67.4	0.0	0.0
	5	6	-62.8	103.7	48.3	66.7	78.0	0.0	0.0
1F	1	2	-69.3	244.8	165.5	138.9	187.6	0.0	0.0
	2	3	-240.6	203.4	100.6	168.4	158.1	0.0	0.0
	3	4	-205.8	205.6	116.9	163.3	163.2	0.0	0.0
	4	5	-203.7	240.3	100.6	158.1	168.3	0.0	0.0
	5	6	-245.1	68.9	165.6	187.7	138.8	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	262.1	196.1	33.0	-63.6	63.6	0.0	0.0
	2	3	267.4	248.8	9.3	-71.7	71.7	0.0	0.0
	3	4	221.3	221.3	-0.0	-61.5	61.5	0.0	0.0
	4	5	248.6	267.3	-9.3	-71.7	71.7	0.0	0.0
	5	6	196.2	262.1	-33.0	-63.7	63.7	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	1	2	599.1	530.2	34.5	-156.8	156.8	0.0	0.0
	2	3	494.2	490.4	1.9	-136.8	136.8	0.0	0.0
	3	4	476.1	476.1	-0.0	-132.3	132.3	0.0	0.0
	4	5	490.3	494.1	-1.9	-136.7	136.7	0.0	0.0
	5	6	530.3	599.3	-34.5	-156.9	156.9	0.0	0.0
8F	1	2	860.6	769.0	45.8	-226.3	226.3	0.0	0.0
	2	3	638.5	643.4	-2.5	-178.0	178.0	0.0	0.0
	3	4	636.7	636.7	-0.0	-176.9	176.9	0.0	0.0
	4	5	643.3	638.3	2.5	-178.0	178.0	0.0	0.0
	5	6	769.2	860.8	-45.8	-226.4	226.4	0.0	0.0
7F	1	2	950.5	830.6	60.0	-247.4	247.4	0.0	0.0
	2	3	984.5	962.2	11.1	-270.4	270.4	0.0	0.0
	3	4	924.4	924.5	-0.0	-256.8	256.8	0.0	0.0
	4	5	962.1	984.3	-11.1	-270.3	270.3	0.0	0.0
	5	6	830.7	950.6	-59.9	-247.4	247.4	0.0	0.0
6F	1	2	1046.5	950.0	48.3	-277.3	277.3	0.0	0.0
	2	3	1120.7	1111.3	4.7	-310.0	310.0	0.0	0.0
	3	4	1084.2	1084.2	-0.0	-301.2	301.2	0.0	0.0
	4	5	1111.2	1120.5	-4.7	-310.0	310.0	0.0	0.0
	5	6	950.1	1046.6	-48.2	-277.3	277.3	0.0	0.0
5F	1	2	1190.2	1064.5	62.8	-313.2	313.2	0.0	0.0
	2	3	1181.6	1165.2	8.2	-325.9	325.9	0.0	0.0
	3	4	1129.2	1129.2	-0.0	-313.7	313.7	0.0	0.0
	4	5	1165.0	1181.5	-8.2	-325.9	325.9	0.0	0.0
	5	6	1064.6	1190.3	-62.8	-313.2	313.2	0.0	0.0
4F	1	2	1908.6	1774.4	67.1	-511.5	511.5	0.0	0.0
	2	3	1038.8	1080.8	-21.0	-294.4	294.4	0.0	0.0
	3	4	1094.9	1094.9	-0.0	-304.1	304.1	0.0	0.0
	4	5	1080.7	1038.7	21.0	-294.4	294.4	0.0	0.0
	5	6	1774.6	1908.7	-67.1	-511.6	511.6	0.0	0.0
3F	1	2	2003.6	1880.9	61.4	-539.5	539.5	0.0	0.0
	2	3	1024.2	1045.5	-10.7	-287.5	287.5	0.0	0.0
	3	4	1042.1	1042.1	-0.0	-289.5	289.5	0.0	0.0
	4	5	1045.4	1024.1	10.7	-287.4	287.4	0.0	0.0
	5	6	1881.0	2003.7	-61.4	-539.5	539.5	0.0	0.0
2F	1	2	1892.0	1783.3	54.3	-510.5	510.5	0.0	0.0
	2	3	926.1	962.7	-18.3	-262.3	262.3	0.0	0.0
	3	4	981.7	981.7	-0.0	-272.7	272.7	0.0	0.0
	4	5	962.7	926.0	18.3	-262.3	262.3	0.0	0.0
	5	6	1783.4	1892.1	-54.3	-510.5	510.5	0.0	0.0
1F	1	2	1655.2	1211.5	221.9	-398.1	398.1	0.0	0.0
	2	3	879.9	899.8	-10.0	-247.2	247.2	0.0	0.0
	3	4	915.4	915.4	0.0	-254.3	254.3	0.0	0.0
	4	5	899.8	879.9	10.0	-247.2	247.2	0.0	0.0
	5	6	1211.5	1655.2	-221.9	-398.2	398.2	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-262.1	-196.1	-33.0	63.6	-63.6	0.0	0.0
	2	3	-267.4	-248.8	-9.3	71.7	-71.7	0.0	0.0
	3	4	-221.3	-221.3	0.0	61.5	-61.5	0.0	0.0
	4	5	-248.6	-267.3	9.3	71.7	-71.7	0.0	0.0
	5	6	-196.2	-262.1	33.0	63.7	-63.7	0.0	0.0
9F	1	2	-599.1	-530.2	-34.5	156.8	-156.8	0.0	0.0
	2	3	-494.2	-490.4	-1.9	136.8	-136.8	0.0	0.0
	3	4	-476.1	-476.1	0.0	132.3	-132.3	0.0	0.0
	4	5	-490.3	-494.1	1.9	136.7	-136.7	0.0	0.0
	5	6	-530.3	-599.3	34.5	156.9	-156.9	0.0	0.0
8F	1	2	-860.6	-769.0	-45.8	226.3	-226.3	0.0	0.0
	2	3	-638.5	-643.4	2.5	178.0	-178.0	0.0	0.0
	3	4	-636.7	-636.7	0.0	176.9	-176.9	0.0	0.0
	4	5	-643.3	-638.3	-2.5	178.0	-178.0	0.0	0.0
	5	6	-769.2	-860.8	45.8	226.4	-226.4	0.0	0.0
7F	1	2	-950.5	-830.6	-60.0	247.4	-247.4	0.0	0.0
	2	3	-984.5	-962.2	-11.1	270.4	-270.4	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力×　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	3	4	-924.4	-924.5	0.0	256.8	-256.8	0.0	0.0
	4	5	-962.1	-984.3	11.1	270.3	-270.3	0.0	0.0
	5	6	-830.7	-950.6	59.9	247.4	-247.4	0.0	0.0
6F	1	2	-1046.5	-950.0	-48.3	277.3	-277.3	0.0	0.0
	2	3	-1120.7	-1111.3	-4.7	310.0	-310.0	0.0	0.0
	3	4	-1084.2	-1084.2	0.0	301.2	-301.2	0.0	0.0
	4	5	-1111.2	-1120.5	4.7	310.0	-310.0	0.0	0.0
	5	6	-950.1	-1046.6	48.2	277.3	-277.3	0.0	0.0
5F	1	2	-1190.2	-1064.5	-62.8	313.2	-313.2	0.0	0.0
	2	3	-1181.6	-1165.2	-8.2	325.9	-325.9	0.0	0.0
	3	4	-1129.2	-1129.2	0.0	313.7	-313.7	0.0	0.0
	4	5	-1165.0	-1181.5	8.2	325.9	-325.9	0.0	0.0
	5	6	-1064.6	-1190.3	62.8	313.2	-313.2	0.0	0.0
4F	1	2	-1908.6	-1774.4	-67.1	511.5	-511.5	0.0	0.0
	2	3	-1038.8	-1080.8	21.0	294.4	-294.4	0.0	0.0
	3	4	-1094.9	-1094.9	0.0	304.1	-304.1	0.0	0.0
	4	5	-1080.7	-1038.7	-21.0	294.4	-294.4	0.0	0.0
	5	6	-1774.6	-1908.7	67.1	511.6	-511.6	0.0	0.0
3F	1	2	-2003.6	-1880.9	-61.4	539.5	-539.5	0.0	0.0
	2	3	-1024.2	-1045.5	10.7	287.5	-287.5	0.0	0.0
	3	4	-1042.1	-1042.1	0.0	289.5	-289.5	0.0	0.0
	4	5	-1045.4	-1024.1	-10.7	287.4	-287.4	0.0	0.0
	5	6	-1881.0	-2003.7	61.4	539.5	-539.5	0.0	0.0
2F	1	2	-1892.0	-1783.3	-54.3	510.5	-510.5	0.0	0.0
	2	3	-926.1	-962.7	18.3	262.3	-262.3	0.0	0.0
	3	4	-981.7	-981.7	0.0	272.7	-272.7	0.0	0.0
	4	5	-962.7	-926.0	-18.3	262.3	-262.3	0.0	0.0
	5	6	-1783.4	-1892.1	54.3	510.5	-510.5	0.0	0.0
1F	1	2	-1655.2	-1211.5	-221.9	398.1	-398.1	0.0	0.0
	2	3	-879.9	-899.8	10.0	247.2	-247.2	0.0	0.0
	3	4	-915.4	-915.4	-0.0	254.3	-254.3	0.0	0.0
	4	5	-899.8	-879.9	-10.0	247.2	-247.2	0.0	0.0
	5	6	-1211.5	-1655.2	221.9	398.2	-398.2	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	89.9	71.1	-9.4	-40.2	40.2	-274.3	274.3
		2	34.1	29.7	-2.2	-16.0	16.0	-416.2	416.2
		3	2.0	2.1	0.0	-1.0	1.0	-425.4	425.4
		4	1.2	0.7	-0.2	-0.5	0.5	-425.4	425.4
		5	-30.7	-26.8	2.0	14.4	-14.4	-416.7	416.7
		6	-87.6	-69.2	9.2	39.2	-39.2	-274.4	274.4
8F	9F	1	58.1	57.9	-0.1	-29.0	29.0	-589.3	589.3
		2	26.4	24.6	-0.9	-12.7	12.7	-802.8	802.8
		3	1.9	1.9	0.0	-1.0	1.0	-826.1	826.1
		4	0.2	0.3	0.1	-0.1	0.1	-826.7	826.7
		5	-24.1	-22.2	0.9	11.6	-11.6	-804.4	804.4
		6	-56.7	-56.4	0.1	28.3	-28.3	-589.4	589.4
7F	8F	1	58.5	52.2	-3.2	-27.3	27.3	-900.4	900.4
		2	23.2	21.3	-1.0	-11.0	11.0	-1189.1	1189.1
		3	1.9	2.1	0.1	-1.0	1.0	-1223.5	1223.5
		4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1224.7	1224.7
		5	-21.1	-19.1	1.0	9.9	-9.9	-1191.8	1191.8
		6	-57.3	-50.9	3.2	26.7	-26.7	-900.4	900.4
6F	7F	1	68.6	63.5	-2.5	-33.0	33.0	-1224.0	1224.0
		2	29.2	27.2	-1.0	-14.1	14.1	-1591.8	1591.8
		3	3.5	3.3	-0.1	-1.7	1.7	-1639.3	1639.3
		4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1640.9	1640.9
		5	-26.3	-24.3	1.0	12.7	-12.7	-1595.2	1595.2
		6	-67.1	-62.0	2.6	32.3	-32.3	-1224.5	1224.5
5F	6F	1	57.1	57.1	-0.0	-28.5	28.5	-1551.4	1551.4
		2	22.9	21.6	-0.7	-11.1	11.1	-1999.1	1999.1
		3	2.9	3.1	0.1	-1.5	1.5	-2059.2	2059.2
		4	-0.3	-0.2	0.1	0.1	-0.1	-2061.0	2061.0
		5	-20.6	-19.0	0.8	9.9	-9.9	-2003.1	2003.1

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	6	-56.0	-55.7	0.2	27.9	-27.9	-1552.2	1552.2
4F	5F	1	54.7	54.0	-0.4	-27.0	27.0	-1876.0	1876.0
		2	20.8	22.4	0.8	-10.7	10.7	-2407.8	2407.8
		3	2.0	1.8	-0.1	-1.0	1.0	-2477.7	2477.7
		4	-0.4	0.2	0.3	0.0	-0.0	-2479.8	2479.8
		5	-19.3	-20.4	-0.6	9.9	-9.9	-2412.3	2412.3
		6	-54.0	-52.6	0.7	26.5	-26.5	-1877.2	1877.2
3F	4F	1	81.7	67.9	-6.9	-37.4	37.4	-2210.9	2210.9
		2	34.5	26.7	-3.9	-15.3	15.3	-2815.9	2815.9
		3	1.2	1.7	0.2	-0.7	0.7	-2898.3	2898.3
		4	-0.2	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-2900.6	2900.6
		5	-33.0	-25.0	4.0	14.5	-14.5	-2821.1	2821.1
		6	-80.9	-66.7	7.1	36.9	-36.9	-2212.3	2212.3
2F	3F	1	56.5	47.5	-4.5	-26.0	26.0	-2542.5	2542.5
		2	18.7	15.6	-1.6	-8.6	8.6	-3227.4	3227.4
		3	0.9	0.5	-0.2	-0.4	0.4	-3318.1	3318.1
		4	-0.3	0.4	0.3	-0.0	0.0	-3320.5	3320.5
		5	-18.0	-14.6	1.7	8.1	-8.1	-3233.2	3233.2
		6	-56.1	-46.8	4.7	25.7	-25.7	-2544.1	2544.1
1F	2F	1	56.9	69.3	6.2	-28.5	28.5	-2877.4	2877.4
		2	3.2	-4.2	-3.7	0.2	-0.2	-3649.1	3649.1
		3	0.9	2.4	0.7	-0.8	0.8	-3740.9	3740.9
		4	-0.8	-1.9	-0.6	0.6	-0.6	-3743.8	3743.8
		5	-3.0	4.8	3.9	-0.4	0.4	-3655.6	3655.6
		6	-56.9	-68.9	-6.0	28.4	-28.4	-2879.1	2879.1

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-262.1	-152.2	54.9	103.6	-103.6	68.9	-68.9
		2	-463.5	-346.2	58.6	202.4	-202.4	9.8	-9.8
		3	-470.1	-359.7	55.2	207.4	-207.4	-9.5	9.5
		4	-470.0	-359.6	55.2	207.4	-207.4	9.8	-9.8
		5	-463.5	-346.2	58.6	202.4	-202.4	-10.0	10.0
		6	-262.1	-152.3	54.9	103.6	-103.6	-68.9	68.9
8F	9F	1	-446.9	-346.4	50.3	198.3	-198.3	235.4	-235.4
		2	-678.2	-584.5	46.8	315.7	-315.7	-5.6	5.6
		3	-606.8	-539.0	33.9	286.5	-286.5	-12.4	12.4
		4	-606.8	-539.0	33.9	286.4	-286.4	12.8	-12.8
		5	-678.2	-584.5	46.8	315.7	-315.7	5.2	-5.2
		6	-447.0	-346.5	50.3	198.4	-198.4	-235.4	235.4
7F	8F	1	-514.2	-478.6	17.8	245.1	-245.1	473.8	-473.8
		2	-823.0	-802.0	10.5	401.2	-401.2	-47.6	47.6
		3	-741.1	-787.5	-23.2	377.4	-377.4	-11.4	11.4
		4	-741.0	-787.4	-23.2	377.4	-377.4	11.9	-11.9
		5	-823.0	-802.0	10.5	401.2	-401.2	47.0	-47.0
		6	-514.3	-478.6	17.8	245.1	-245.1	-473.9	473.9
6F	7F	1	-472.0	-442.0	15.0	228.5	-228.5	744.0	-744.0
		2	-1013.1	-949.2	32.0	490.6	-490.6	-12.0	12.0
		3	-1099.2	-1016.6	41.3	528.9	-528.9	-20.8	20.8
		4	-1099.1	-1016.5	41.3	528.9	-528.9	21.3	-21.3
		5	-1013.1	-949.2	32.0	490.6	-490.6	11.2	-11.2
		6	-472.0	-442.0	15.0	228.5	-228.5	-744.1	744.1
5F	6F	1	-604.5	-528.2	38.1	283.2	-283.2	1048.9	-1048.9
		2	-1121.5	-1087.5	17.0	552.2	-552.2	36.5	-36.5
		3	-1178.9	-1155.2	11.9	583.5	-583.5	-24.3	24.3
		4	-1178.8	-1155.1	11.9	583.5	-583.5	24.8	-24.8
		5	-1121.4	-1087.5	17.0	552.2	-552.2	-37.5	37.5
		6	-604.5	-528.3	38.1	283.2	-283.2	-1049.1	1049.1
4F	5F	1	-662.0	-891.4	-114.7	385.9	-385.9	1394.1	-1394.1
		2	-1158.7	-1296.5	-68.9	610.0	-610.0	68.2	-68.2
		3	-1139.1	-1192.3	-26.6	579.2	-579.2	-30.2	30.2
		4	-1139.1	-1192.3	-26.6	579.2	-579.2	30.7	-30.7
		5	-1158.7	-1296.5	-68.9	610.0	-610.0	-69.4	69.4
		6	-662.0	-891.5	-114.7	386.0	-386.0	-1394.4	1394.4
3F	4F	1	-1017.2	-943.9	36.6	490.3	-490.3	1950.1	-1950.1

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	2	-1516.8	-1392.9	61.9	727.4	-727.4	-120.5	120.5
		3	-983.4	-1049.4	-33.0	508.2	-508.2	-10.9	10.9
		4	-983.3	-1049.4	-33.0	508.2	-508.2	11.2	-11.2
		5	-1516.8	-1392.9	61.9	727.4	-727.4	119.1	-119.1
		6	-1017.2	-943.9	36.7	490.3	-490.3	-1950.5	1950.5
2F	3F	1	-1059.7	-1075.3	-7.8	533.8	-533.8	2541.5	-2541.5
		2	-1512.1	-1478.1	17.0	747.6	-747.6	-338.2	338.2
		3	-1038.2	-1112.1	-37.0	537.6	-537.6	2.7	-2.7
		4	-1038.1	-1112.1	-37.0	537.5	-537.5	-2.6	2.6
		5	-1512.1	-1478.1	17.0	747.6	-747.6	336.6	-336.6
		6	-1059.7	-1075.3	-7.8	533.8	-533.8	-2542.1	2542.1
1F	2F	1	-816.7	-1655.2	-419.2	558.6	-558.6	3100.2	-3100.2
		2	-1231.3	-2091.3	-430.0	750.9	-750.9	-554.0	554.0
		3	-832.3	-1815.2	-491.5	598.3	-598.3	23.9	-23.9
		4	-832.3	-1815.2	-491.5	598.3	-598.3	-23.9	23.9
		5	-1231.3	-2091.3	-430.0	750.9	-750.9	552.1	-552.1
		6	-816.7	-1655.2	-419.2	558.6	-558.6	-3100.9	3100.9

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	262.1	152.2	-54.9	-103.6	103.6	-68.9	68.9
		2	463.5	346.2	-58.6	-202.4	202.4	-9.8	9.8
		3	470.1	359.7	-55.2	-207.4	207.4	9.5	-9.5
		4	470.0	359.6	-55.2	-207.4	207.4	-9.8	9.8
		5	463.5	346.2	-58.6	-202.4	202.4	10.0	-10.0
		6	262.1	152.3	-54.9	-103.6	103.6	68.9	-68.9
8F	9F	1	446.9	346.4	-50.3	-198.3	198.3	-235.4	235.4
		2	678.2	584.5	-46.8	-315.7	315.7	5.6	-5.6
		3	606.8	539.0	-33.9	-286.5	286.5	12.4	-12.4
		4	606.8	539.0	-33.9	-286.4	286.4	-12.8	12.8
		5	678.2	584.5	-46.8	-315.7	315.7	-5.2	5.2
		6	447.0	346.5	-50.3	-198.4	198.4	235.4	-235.4
7F	8F	1	514.2	478.6	-17.8	-245.1	245.1	-473.8	473.8
		2	823.0	802.0	-10.5	-401.2	401.2	47.6	-47.6
		3	741.1	787.5	23.2	-377.4	377.4	11.4	-11.4
		4	741.0	787.4	23.2	-377.4	377.4	-11.9	11.9
		5	823.0	802.0	-10.5	-401.2	401.2	-47.0	47.0
		6	514.3	478.6	-17.8	-245.1	245.1	473.9	-473.9
6F	7F	1	472.0	442.0	-15.0	-228.5	228.5	-744.0	744.0
		2	1013.1	949.2	-32.0	-490.6	490.6	12.0	-12.0
		3	1099.2	1016.6	-41.3	-528.9	528.9	20.8	-20.8
		4	1099.1	1016.5	-41.3	-528.9	528.9	-21.3	21.3
		5	1013.1	949.2	-32.0	-490.6	490.6	-11.2	11.2
		6	472.0	442.0	-15.0	-228.5	228.5	744.1	-744.1
5F	6F	1	604.5	528.2	-38.1	-283.2	283.2	-1048.9	1048.9
		2	1121.5	1087.5	-17.0	-552.2	552.2	-36.5	36.5
		3	1178.9	1155.2	-11.9	-583.5	583.5	24.3	-24.3
		4	1178.8	1155.1	-11.9	-583.5	583.5	-24.8	24.8
		5	1121.4	1087.5	-17.0	-552.2	552.2	37.5	-37.5
		6	604.5	528.3	-38.1	-283.2	283.2	1049.1	-1049.1
4F	5F	1	662.0	891.4	114.7	-385.9	385.9	-1394.1	1394.1
		2	1158.7	1296.5	68.9	-610.0	610.0	-68.2	68.2
		3	1139.1	1192.3	26.6	-579.2	579.2	30.2	-30.2
		4	1139.1	1192.3	26.6	-579.2	579.2	-30.7	30.7
		5	1158.7	1296.5	68.9	-610.0	610.0	69.4	-69.4
		6	662.0	891.5	114.7	-386.0	386.0	1394.4	-1394.4
3F	4F	1	1017.2	943.9	-36.6	-490.3	490.3	-1950.1	1950.1
		2	1516.8	1392.9	-61.9	-727.4	727.4	120.5	-120.5
		3	983.4	1049.4	33.0	-508.2	508.2	10.9	-10.9
		4	983.3	1049.4	33.0	-508.2	508.2	-11.2	11.2
		5	1516.8	1392.9	-61.9	-727.4	727.4	-119.1	119.1
		6	1017.2	943.9	-36.7	-490.3	490.3	1950.5	-1950.5
2F	3F	1	1059.7	1075.3	7.8	-533.8	533.8	-2541.5	2541.5
		2	1512.1	1478.1	-17.0	-747.6	747.6	338.2	-338.2
		3	1038.2	1112.1	37.0	-537.6	537.6	-2.7	2.7

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	4	1038.1	1112.1	37.0	-537.5	537.5	2.6	-2.6
		5	1512.1	1478.1	-17.0	-747.6	747.6	-336.6	336.6
		6	1059.7	1075.3	7.8	-533.8	533.8	2542.1	-2542.1
1F	2F	1	816.7	1655.2	419.2	-558.6	558.6	-3100.2	3100.2
		2	1231.3	2091.3	430.0	-750.9	750.9	554.0	-554.0
		3	832.3	1815.2	491.5	-598.3	598.3	-23.9	23.9
		4	832.3	1815.2	491.5	-598.3	598.3	23.9	-23.9
		5	1231.3	2091.3	430.0	-750.9	750.9	-552.1	552.1
		6	816.7	1655.2	419.2	-558.6	558.6	3100.9	-3100.9

==========

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-119.2	39.1	67.0	91.0	68.7	0.0	0.0
	2	3	-89.7	86.3	55.0	78.6	77.6	0.0	0.0
	3	4	-85.9	99.9	50.1	76.2	80.0	0.0	0.0
	4	5	-88.1	92.7	52.6	77.4	78.7	0.0	0.0
	5	6	-45.8	113.4	66.5	70.4	89.2	0.0	0.0
9F	1	2	-158.0	-6.8	44.8	88.4	42.7	0.0	0.0
	2	3	-78.3	66.9	44.7	65.4	62.2	0.0	0.0
	3	4	-67.2	85.3	41.1	61.3	66.3	0.0	0.0
	4	5	-66.3	81.6	43.3	61.7	65.9	0.0	0.0
	5	6	-2.6	149.1	44.6	45.2	85.9	0.0	0.0
8F	1	2	-138.2	6.2	48.2	83.9	47.2	0.0	0.0
	2	3	-79.3	66.9	44.2	65.5	62.1	0.0	0.0
	3	4	-67.9	84.5	41.1	61.5	66.1	0.0	0.0
	4	5	-66.9	82.2	42.8	61.7	65.9	0.0	0.0
	5	6	-15.1	129.8	48.0	49.6	81.5	0.0	0.0
7F	1	2	-142.9	7.1	45.4	84.4	46.7	0.0	0.0
	2	3	-84.8	63.3	46.4	68.5	62.6	0.0	0.0
	3	4	-66.0	88.7	43.1	62.4	68.7	0.0	0.0
	4	5	-64.5	87.9	44.3	62.3	68.8	0.0	0.0
	5	6	-16.5	133.9	45.2	49.2	81.9	0.0	0.0
6F	1	2	-141.7	10.3	44.4	83.8	47.3	0.0	0.0
	2	3	-87.3	63.4	45.1	68.9	62.2	0.0	0.0
	3	4	-66.8	89.0	42.5	62.5	68.6	0.0	0.0
	4	5	-63.6	90.2	43.6	61.8	69.2	0.0	0.0
	5	6	-19.4	132.9	44.3	49.8	81.3	0.0	0.0
5F	1	2	-129.7	21.4	44.9	80.6	50.5	0.0	0.0
	2	3	-86.8	65.5	44.3	68.5	62.6	0.0	0.0
	3	4	-68.4	87.5	42.5	62.9	68.2	0.0	0.0
	4	5	-65.8	89.2	42.9	62.3	68.8	0.0	0.0
	5	6	-29.3	122.1	44.8	52.7	78.4	0.0	0.0
4F	1	2	-160.2	-3.2	50.8	93.1	47.8	0.0	0.0
	2	3	-81.6	69.4	44.9	67.2	63.8	0.0	0.0
	3	4	-70.1	87.2	41.8	63.2	67.9	0.0	0.0
	4	5	-68.5	85.0	43.7	63.3	67.8	0.0	0.0
	5	6	-7.4	150.1	50.5	50.6	90.3	0.0	0.0
3F	1	2	-143.8	15.2	49.8	88.3	52.6	0.0	0.0
	2	3	-83.6	71.3	43.0	67.3	63.8	0.0	0.0
	3	4	-72.2	85.4	41.7	63.7	67.4	0.0	0.0
	4	5	-70.3	86.1	42.3	63.3	67.7	0.0	0.0
	5	6	-23.4	135.9	49.7	54.8	86.1	0.0	0.0
2F	1	2	-114.2	49.9	47.2	79.4	61.5	0.0	0.0
	2	3	-81.0	75.1	42.4	66.4	64.7	0.0	0.0
	3	4	-75.7	82.9	41.2	64.6	66.5	0.0	0.0
	4	5	-74.6	82.3	42.0	64.5	66.6	0.0	0.0
	5	6	-54.4	109.8	47.1	62.7	78.1	0.0	0.0
1F	1	2	-79.1	313.6	221.7	167.7	232.9	0.0	0.0
	2	3	-310.4	260.3	132.8	207.3	193.3	0.0	0.0
	3	4	-262.5	263.8	154.9	200.1	200.5	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	4	5	-259.5	310.5	133.1	193.2	207.4	0.0	0.0
	5	6	-314.1	78.5	221.8	233.0	167.6	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	294.2	213.8	40.2	-70.6	70.6	0.0	0.0
	2	3	303.9	280.0	11.9	-81.1	81.1	0.0	0.0
	3	4	247.4	246.7	0.3	-68.6	68.6	0.0	0.0
	4	5	282.9	307.2	-12.2	-82.0	82.0	0.0	0.0
	5	6	211.1	292.5	-40.7	-69.9	69.9	0.0	0.0
9F	1	2	682.0	595.1	43.4	-177.4	177.4	0.0	0.0
	2	3	564.3	558.8	2.8	-156.0	156.0	0.0	0.0
	3	4	542.1	541.7	0.2	-150.5	150.5	0.0	0.0
	4	5	562.2	568.0	-2.9	-157.0	157.0	0.0	0.0
	5	6	592.3	679.7	-43.7	-176.7	176.7	0.0	0.0
8F	1	2	971.0	857.4	56.8	-253.9	253.9	0.0	0.0
	2	3	724.0	728.5	-2.2	-201.7	201.7	0.0	0.0
	3	4	719.9	719.5	0.2	-199.9	199.9	0.0	0.0
	4	5	731.6	727.4	2.1	-202.6	202.6	0.0	0.0
	5	6	854.8	969.0	-57.1	-253.3	253.3	0.0	0.0
7F	1	2	1077.1	929.3	73.9	-278.7	278.7	0.0	0.0
	2	3	1110.7	1083.3	13.7	-304.7	304.7	0.0	0.0
	3	4	1039.3	1038.7	0.3	-288.6	288.6	0.0	0.0
	4	5	1087.5	1115.2	-13.8	-305.9	305.9	0.0	0.0
	5	6	926.6	1075.0	-74.2	-278.0	278.0	0.0	0.0
6F	1	2	1194.3	1072.9	60.7	-314.9	314.9	0.0	0.0
	2	3	1273.5	1261.0	6.2	-352.0	352.0	0.0	0.0
	3	4	1228.5	1228.1	0.2	-341.2	341.2	0.0	0.0
	4	5	1265.0	1277.7	-6.3	-353.2	353.2	0.0	0.0
	5	6	1070.6	1192.3	-60.9	-314.3	314.3	0.0	0.0
5F	1	2	1367.4	1210.4	78.5	-358.0	358.0	0.0	0.0
	2	3	1350.4	1330.2	10.1	-372.3	372.3	0.0	0.0
	3	4	1287.4	1287.1	0.2	-357.6	357.6	0.0	0.0
	4	5	1333.5	1353.9	-10.2	-373.3	373.3	0.0	0.0
	5	6	1208.4	1365.7	-78.7	-357.5	357.5	0.0	0.0
4F	1	2	2254.4	2080.4	87.0	-602.1	602.1	0.0	0.0
	2	3	1233.4	1283.4	-25.0	-349.6	349.6	0.0	0.0
	3	4	1298.0	1297.8	0.1	-360.5	360.5	0.0	0.0
	4	5	1286.3	1236.6	24.9	-350.4	350.4	0.0	0.0
	5	6	2077.5	2252.1	-87.3	-601.3	601.3	0.0	0.0
3F	1	2	2429.9	2267.2	81.3	-652.4	652.4	0.0	0.0
	2	3	1248.2	1276.2	-14.0	-350.6	350.6	0.0	0.0
	3	4	1272.7	1272.6	0.1	-353.5	353.5	0.0	0.0
	4	5	1278.3	1250.5	13.9	-351.2	351.2	0.0	0.0
	5	6	2265.1	2428.0	-81.5	-651.8	651.8	0.0	0.0
2F	1	2	2292.0	2145.0	73.5	-616.3	616.3	0.0	0.0
	2	3	1125.6	1172.4	-23.4	-319.2	319.2	0.0	0.0
	3	4	1195.6	1195.5	0.0	-332.1	332.1	0.0	0.0
	4	5	1173.6	1126.9	23.4	-319.5	319.5	0.0	0.0
	5	6	2143.9	2291.0	-73.6	-616.0	616.0	0.0	0.0
1F	1	2	1965.9	1426.3	269.8	-471.1	471.1	0.0	0.0
	2	3	1035.7	1059.5	-11.9	-291.0	291.0	0.0	0.0
	3	4	1077.6	1077.6	-0.0	-299.3	299.3	0.0	0.0
	4	5	1059.6	1035.8	11.9	-291.0	291.0	0.0	0.0
	5	6	1426.3	1965.7	-269.7	-471.1	471.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-294.2	-213.8	-40.2	70.6	-70.6	0.0	0.0
	2	3	-303.9	-280.0	-11.9	81.1	-81.1	0.0	0.0
	3	4	-247.4	-246.7	-0.3	68.6	-68.6	0.0	0.0
	4	5	-282.9	-307.2	12.2	82.0	-82.0	0.0	0.0
	5	6	-211.1	-292.5	40.7	69.9	-69.9	0.0	0.0
9F	1	2	-682.0	-595.1	-43.4	177.4	-177.4	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	2	3	-564.3	-558.8	-2.8	156.0	-156.0	0.0	0.0
	3	4	-542.1	-541.7	-0.2	150.5	-150.5	0.0	0.0
	4	5	-562.2	-568.0	2.9	157.0	-157.0	0.0	0.0
	5	6	-592.3	-679.7	43.7	176.7	-176.7	0.0	0.0
8F	1	2	-971.0	-857.4	-56.8	253.9	-253.9	0.0	0.0
	2	3	-724.0	-728.5	2.2	201.7	-201.7	0.0	0.0
	3	4	-719.9	-719.5	-0.2	199.9	-199.9	0.0	0.0
	4	5	-731.6	-727.4	-2.1	202.6	-202.6	0.0	0.0
	5	6	-854.8	-969.0	57.1	253.3	-253.3	0.0	0.0
7F	1	2	-1077.1	-929.3	-73.9	278.7	-278.7	0.0	0.0
	2	3	-1110.7	-1083.3	-13.7	304.7	-304.7	0.0	0.0
	3	4	-1039.3	-1038.7	-0.3	288.6	-288.6	0.0	0.0
	4	5	-1087.5	-1115.2	13.8	305.9	-305.9	0.0	0.0
	5	6	-926.6	-1075.0	74.2	278.0	-278.0	0.0	0.0
6F	1	2	-1194.3	-1072.9	-60.7	314.9	-314.9	0.0	0.0
	2	3	-1273.5	-1261.0	-6.2	352.0	-352.0	0.0	0.0
	3	4	-1228.5	-1228.1	-0.2	341.2	-341.2	0.0	0.0
	4	5	-1265.0	-1277.7	6.3	353.2	-353.2	0.0	0.0
	5	6	-1070.6	-1192.3	60.9	314.3	-314.3	0.0	0.0
5F	1	2	-1367.4	-1210.4	-78.5	358.0	-358.0	0.0	0.0
	2	3	-1350.4	-1330.2	-10.1	372.3	-372.3	0.0	0.0
	3	4	-1287.4	-1287.1	-0.2	357.6	-357.6	0.0	0.0
	4	5	-1333.5	-1353.9	10.2	373.3	-373.3	0.0	0.0
	5	6	-1208.4	-1365.7	78.7	357.5	-357.5	0.0	0.0
4F	1	2	-2254.4	-2080.4	-87.0	602.1	-602.1	0.0	0.0
	2	3	-1233.4	-1283.4	25.0	349.6	-349.6	0.0	0.0
	3	4	-1298.0	-1297.8	-0.1	360.5	-360.5	0.0	0.0
	4	5	-1286.3	-1236.6	-24.9	350.4	-350.4	0.0	0.0
	5	6	-2077.5	-2252.1	87.3	601.3	-601.3	0.0	0.0
3F	1	2	-2429.9	-2267.2	-81.3	652.4	-652.4	0.0	0.0
	2	3	-1248.2	-1276.2	14.0	350.6	-350.6	0.0	0.0
	3	4	-1272.7	-1272.6	-0.1	353.5	-353.5	0.0	0.0
	4	5	-1278.3	-1250.5	-13.9	351.2	-351.2	0.0	0.0
	5	6	-2265.1	-2428.0	81.5	651.8	-651.8	0.0	0.0
2F	1	2	-2292.0	-2145.0	-73.5	616.3	-616.3	0.0	0.0
	2	3	-1125.6	-1172.4	23.4	319.2	-319.2	0.0	0.0
	3	4	-1195.6	-1195.5	-0.0	332.1	-332.1	0.0	0.0
	4	5	-1173.6	-1126.9	-23.4	319.5	-319.5	0.0	0.0
	5	6	-2143.9	-2291.0	73.6	616.0	-616.0	0.0	0.0
1F	1	2	-1965.9	-1426.3	-269.8	471.1	-471.1	0.0	0.0
	2	3	-1035.7	-1059.5	11.9	291.0	-291.0	0.0	0.0
	3	4	-1077.6	-1077.6	0.0	299.3	-299.3	0.0	0.0
	4	5	-1059.6	-1035.8	-11.9	291.0	-291.0	0.0	0.0
	5	6	-1426.3	-1965.7	269.7	471.1	-471.1	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	119.2	90.1	-14.5	-52.3	52.3	-432.6	432.6
		2	50.6	44.5	-3.1	-23.8	23.8	-676.2	676.2
		3	-0.4	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-683.7	683.7
		4	-11.8	-10.4	0.7	5.6	-5.6	-683.2	683.2
		5	-46.9	-41.5	2.7	22.1	-22.1	-673.2	673.2
		6	-113.4	-85.6	13.9	49.7	-49.7	-430.7	430.7
8F	9F	1	67.9	68.3	0.2	-34.1	34.1	-854.1	854.1
		2	40.6	37.4	-1.6	-19.5	19.5	-1180.2	1180.2
		3	0.4	0.4	-0.0	-0.2	0.2	-1226.7	1226.7
		4	-8.5	-8.7	-0.1	4.3	-4.3	-1206.6	1206.6
		5	-37.5	-34.6	1.5	18.0	-18.0	-1155.9	1155.9
		6	-63.6	-64.3	-0.3	32.0	-32.0	-849.7	849.7
7F	8F	1	69.8	61.8	-4.0	-32.5	32.5	-1280.1	1280.1
		2	35.6	32.5	-1.5	-16.8	16.8	-1704.1	1704.1
		3	0.7	0.8	0.1	-0.4	0.4	-1785.1	1785.1
		4	-8.9	-9.4	-0.2	4.5	-4.5	-1745.6	1745.6
		5	-32.5	-30.0	1.3	15.4	-15.4	-1658.6	1658.6
		6	-65.6	-58.2	3.7	30.5	-30.5	-1273.1	1273.1

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	1	81.0	74.9	-3.1	-39.0	39.0	-1715.6	1715.6
		2	45.1	41.6	-1.7	-21.7	21.7	-2238.5	2238.5
		3	1.9	1.7	-0.1	-0.9	0.9	-2352.6	2352.6
		4	-14.9	-13.6	0.6	7.1	-7.1	-2295.2	2295.2
		5	-41.4	-38.4	1.5	19.9	-19.9	-2171.6	2171.6
		6	-75.7	-70.2	2.8	36.5	-36.5	-1705.4	1705.4
5F	6F	1	66.9	66.0	-0.4	-33.2	33.2	-2153.7	2153.7
		2	35.3	33.2	-1.0	-17.1	17.1	-2776.2	2776.2
		3	1.7	1.8	0.0	-0.9	0.9	-2921.9	2921.9
		4	-11.8	-11.6	0.1	5.8	-5.8	-2847.0	2847.0
		5	-32.4	-30.5	0.9	15.7	-15.7	-2688.6	2688.6
		6	-62.7	-62.1	0.3	31.2	-31.2	-2140.3	2140.3
4F	5F	1	63.7	63.2	-0.2	-31.5	31.5	-2591.2	2591.2
		2	32.1	33.5	0.7	-16.3	16.3	-3319.9	3319.9
		3	1.1	0.7	-0.2	-0.4	0.4	-3495.2	3495.2
		4	-10.0	-8.8	0.6	4.7	-4.7	-3402.5	3402.5
		5	-29.4	-30.4	-0.5	14.9	-14.9	-3211.7	3211.7
		6	-60.0	-59.0	0.5	29.6	-29.6	-2575.1	2575.1
3F	4F	1	97.0	79.7	-8.6	-44.2	44.2	-3041.4	3041.4
		2	51.3	39.5	-5.9	-22.7	22.7	-3860.5	3860.5
		3	0.1	0.3	0.1	-0.1	0.1	-4071.0	4071.0
		4	-9.8	-9.2	0.3	4.7	-4.7	-3960.5	3960.5
		5	-47.1	-36.6	5.3	20.9	-20.9	-3733.7	3733.7
		6	-91.1	-75.6	7.8	41.7	-41.7	-3021.9	3021.9
2F	3F	1	64.0	51.2	-6.4	-28.8	28.8	-3488.6	3488.6
		2	29.0	23.6	-2.7	-13.2	13.2	-4407.4	4407.4
		3	0.5	-0.4	-0.4	-0.0	0.0	-4648.5	4648.5
		4	-5.9	-5.0	0.5	2.7	-2.7	-4520.4	4520.4
		5	-26.2	-22.0	2.1	12.0	-12.0	-4262.4	4262.4
		6	-60.3	-48.7	5.8	27.3	-27.3	-3466.6	3466.6
1F	2F	1	63.0	79.1	8.0	-32.1	32.1	-3946.7	3946.7
		2	7.4	-3.3	-5.4	-0.9	0.9	-4966.9	4966.9
		3	1.0	2.3	0.6	-0.7	0.7	-5232.5	5232.5
		4	-3.2	-4.3	-0.5	1.7	-1.7	-5086.1	5086.1
		5	-5.9	3.7	4.8	0.5	-0.5	-4803.3	4803.3
		6	-61.1	-78.5	-8.7	31.5	-31.5	-3923.3	3923.3

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-294.2	-176.5	58.8	117.7	-117.7	63.9	-63.9
		2	-517.7	-393.7	62.0	227.9	-227.9	16.3	-16.3
		3	-527.4	-411.5	58.0	234.7	-234.7	-11.9	11.9
		4	-529.6	-413.3	58.1	235.7	-235.7	9.2	-9.2
		5	-518.3	-394.3	62.0	228.2	-228.2	-14.2	14.2
		6	-292.5	-175.2	58.6	116.9	-116.9	-63.4	63.4
8F	9F	1	-505.4	-400.6	52.4	226.5	-226.5	234.8	-234.8
		2	-765.7	-667.4	49.1	358.3	-358.3	3.5	-3.5
		3	-689.3	-621.4	34.0	327.7	-327.7	-16.2	16.2
		4	-690.7	-622.8	33.9	328.4	-328.4	9.9	-9.9
		5	-766.1	-667.8	49.1	358.5	-358.5	1.9	-1.9
		6	-504.5	-399.6	52.4	226.0	-226.0	-233.7	233.7
7F	8F	1	-570.3	-530.7	19.8	271.9	-271.9	483.6	-483.6
		2	-913.9	-890.0	11.9	445.4	-445.4	-40.0	40.0
		3	-826.9	-876.0	-24.5	420.5	-420.5	-16.7	16.7
		4	-828.4	-877.5	-24.6	421.2	-421.2	7.0	-7.0
		5	-914.5	-890.7	11.9	445.7	-445.7	48.8	-48.8
		6	-569.3	-529.8	19.8	271.4	-271.4	-482.1	482.1
6F	7F	1	-546.4	-510.5	17.9	264.2	-264.2	746.3	-746.3
		2	-1150.0	-1079.6	35.2	557.4	-557.4	-11.5	11.5
		3	-1246.6	-1156.7	45.0	600.8	-600.8	-33.6	33.6
		4	-1248.8	-1158.7	45.1	601.9	-601.9	20.7	-20.7
		5	-1151.2	-1080.6	35.3	557.9	-557.9	23.6	-23.6
		6	-545.2	-509.5	17.9	263.7	-263.7	-744.4	744.4
5F	6F	1	-683.7	-598.4	42.6	320.5	-320.5	1042.8	-1042.8
		2	-1266.8	-1228.0	19.4	623.7	-623.7	26.1	-26.1

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	3	-1332.8	-1304.2	14.3	659.2	-659.2	-45.8	45.8
		4	-1334.5	-1305.8	14.4	660.1	-660.1	30.0	-30.0
		5	-1267.6	-1228.9	19.4	624.1	-624.1	-10.9	10.9
		6	-682.8	-597.6	42.6	320.1	-320.1	-1040.4	1040.4
4F	5F	1	-768.9	-992.2	-111.6	437.6	-437.6	1381.7	-1381.7
		2	-1332.8	-1457.9	-62.6	693.3	-693.3	40.1	-40.1
		3	-1313.4	-1347.2	-16.9	661.0	-661.0	-62.1	62.1
		4	-1314.8	-1348.5	-16.8	661.7	-661.7	43.8	-43.8
		5	-1333.4	-1458.3	-62.5	693.6	-693.6	-21.7	21.7
		6	-768.1	-991.3	-111.6	437.1	-437.1	-1378.9	1378.9
3F	4F	1	-1262.2	-1146.0	58.1	602.1	-602.1	1959.4	-1959.4
		2	-1855.8	-1682.8	86.5	884.7	-884.7	-217.4	217.4
		3	-1234.2	-1282.2	-24.0	629.1	-629.1	-54.4	54.4
		4	-1235.6	-1283.4	-23.9	629.8	-629.8	34.1	-34.1
		5	-1855.9	-1682.9	86.5	884.7	-884.7	238.7	-238.7
		6	-1260.8	-1144.9	57.9	601.4	-601.4	-1956.1	1956.1
2F	3F	1	-1283.8	-1292.4	-4.3	644.1	-644.1	2585.7	-2585.7
		2	-1832.6	-1783.8	24.4	904.1	-904.1	-527.9	527.9
		3	-1266.7	-1353.0	-43.1	654.9	-654.9	-55.7	55.7
		4	-1267.5	-1353.7	-43.1	655.3	-655.3	34.0	-34.0
		5	-1832.6	-1783.9	24.4	904.1	-904.1	551.8	-551.8
		6	-1283.1	-1291.8	-4.4	643.7	-643.7	-2581.9	2581.9
1F	2F	1	-999.6	-1965.9	-483.2	670.2	-670.2	3180.9	-3180.9
		2	-1486.8	-2462.0	-487.6	892.4	-892.4	-834.2	834.2
		3	-1015.1	-2137.1	-561.0	712.3	-712.3	-46.6	46.6
		4	-1015.4	-2137.3	-560.9	712.5	-712.5	24.3	-24.3
		5	-1486.9	-2462.0	-487.6	892.4	-892.4	860.0	-860.0
		6	-999.3	-1965.7	-483.2	670.1	-670.1	-3176.8	3176.8

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	294.2	176.5	-58.8	-117.7	117.7	-63.9	63.9
		2	517.7	393.7	-62.0	-227.9	227.9	-16.3	16.3
		3	527.4	411.5	-58.0	-234.7	234.7	11.9	-11.9
		4	529.6	413.3	-58.1	-235.7	235.7	-9.2	9.2
		5	518.3	394.3	-62.0	-228.2	228.2	14.2	-14.2
		6	292.5	175.2	-58.6	-116.9	116.9	63.4	-63.4
8F	9F	1	505.4	400.6	-52.4	-226.5	226.5	-234.8	234.8
		2	765.7	667.4	-49.1	-358.3	358.3	-3.5	3.5
		3	689.3	621.4	-34.0	-327.7	327.7	16.2	-16.2
		4	690.7	622.8	-33.9	-328.4	328.4	-9.9	9.9
		5	766.1	667.8	-49.1	-358.5	358.5	-1.9	1.9
		6	504.5	399.6	-52.4	-226.0	226.0	233.7	-233.7
7F	8F	1	570.3	530.7	-19.8	-271.9	271.9	-483.6	483.6
		2	913.9	890.0	-11.9	-445.4	445.4	40.0	-40.0
		3	826.9	876.0	24.5	-420.5	420.5	16.7	-16.7
		4	828.4	877.5	24.6	-421.2	421.2	-7.0	7.0
		5	914.5	890.7	-11.9	-445.7	445.7	-48.8	48.8
		6	569.3	529.8	-19.8	-271.4	271.4	482.1	-482.1
6F	7F	1	546.4	510.5	-17.9	-264.2	264.2	-746.3	746.3
		2	1150.0	1079.6	-35.2	-557.4	557.4	11.5	-11.5
		3	1246.6	1156.7	-45.0	-600.8	600.8	33.6	-33.6
		4	1248.8	1158.7	-45.1	-601.9	601.9	-20.7	20.7
		5	1151.2	1080.6	-35.3	-557.9	557.9	-23.6	23.6
		6	545.2	509.5	-17.9	-263.7	263.7	744.4	-744.4
5F	6F	1	683.7	598.4	-42.6	-320.5	320.5	-1042.8	1042.8
		2	1266.8	1228.0	-19.4	-623.7	623.7	-26.1	26.1
		3	1332.8	1304.2	-14.3	-659.2	659.2	45.8	-45.8
		4	1334.5	1305.8	-14.4	-660.1	660.1	-30.0	30.0
		5	1267.6	1228.9	-19.4	-624.1	624.1	10.9	-10.9
		6	682.8	597.6	-42.6	-320.1	320.1	1040.4	-1040.4
4F	5F	1	768.9	992.2	111.6	-437.6	437.6	-1381.7	1381.7
		2	1332.8	1457.9	62.6	-693.3	693.3	-40.1	40.1
		3	1313.4	1347.2	16.9	-661.0	661.0	62.1	-62.1
		4	1314.8	1348.5	16.8	-661.7	661.7	-43.8	43.8

＊　B フレーム　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	5	1333.4	1458.3	62.5	-693.6	693.6	21.7	-21.7
		6	768.1	991.3	111.6	-437.1	437.1	1378.9	-1378.9
3F	4F	1	1262.2	1146.0	-58.1	-602.1	602.1	-1959.4	1959.4
		2	1855.8	1682.8	-86.5	-884.7	884.7	217.4	-217.4
		3	1234.2	1282.2	24.0	-629.1	629.1	54.4	-54.4
		4	1235.6	1283.4	23.9	-629.8	629.8	-34.1	34.1
		5	1855.9	1682.9	-86.5	-884.7	884.7	-238.7	238.7
		6	1260.8	1144.9	-57.9	-601.4	601.4	1956.1	-1956.1
2F	3F	1	1283.8	1292.4	4.3	-644.1	644.1	-2585.7	2585.7
		2	1832.6	1783.8	-24.4	-904.1	904.1	527.9	-527.9
		3	1266.7	1353.0	43.1	-654.9	654.9	55.7	-55.7
		4	1267.5	1353.7	43.1	-655.3	655.3	-34.0	34.0
		5	1832.6	1783.9	-24.4	-904.1	904.1	-551.8	551.8
		6	1283.1	1291.8	4.4	-643.7	643.7	2581.9	-2581.9
1F	2F	1	999.6	1965.9	483.2	-670.2	670.2	-3180.9	3180.9
		2	1486.8	2462.0	487.6	-892.4	892.4	834.2	-834.2
		3	1015.1	2137.1	561.0	-712.3	712.3	46.6	-46.6
		4	1015.4	2137.3	560.9	-712.5	712.5	-24.3	24.3
		5	1486.9	2462.0	487.6	-892.4	892.4	-860.0	860.0
		6	999.3	1965.7	483.2	-670.1	670.1	3176.8	-3176.8

==========

＊　C フレーム　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-78.9	52.8	50.3	67.5	60.3	0.0	0.0
	2	3	-82.8	62.3	43.7	66.8	61.0	0.0	0.0
	3	4	-57.0	92.6	41.4	59.0	68.8	0.0	0.0
	4	5	-67.7	87.1	38.8	61.2	66.6	0.0	0.0
	5	6	-69.5	65.7	48.6	64.4	63.4	0.0	0.0
9F	1	2	-94.8	34.0	31.2	61.5	44.7	0.0	0.0
	2	3	-103.6	92.5	58.0	87.6	84.5	0.0	0.0
	3	4	-84.1	116.1	56.0	81.6	90.5	0.0	0.0
	4	5	-58.8	71.5	30.4	51.3	54.9	0.0	0.0
	5	6	-43.3	81.2	33.3	47.8	58.4	0.0	0.0
8F	1	2	-87.0	37.6	33.3	60.0	46.2	0.0	0.0
	2	3	-105.9	91.7	57.3	88.0	84.1	0.0	0.0
	3	4	-84.3	116.2	55.8	81.6	90.5	0.0	0.0
	4	5	-58.5	71.8	30.4	51.2	54.9	0.0	0.0
	5	6	-47.4	74.1	34.8	49.4	56.8	0.0	0.0
7F	1	2	-96.8	30.3	34.1	63.5	45.0	0.0	0.0
	2	3	-105.3	88.2	61.4	89.6	84.8	0.0	0.0
	3	4	-79.1	121.0	58.1	81.4	93.0	0.0	0.0
	4	5	-59.4	74.5	30.6	52.1	56.3	0.0	0.0
	5	6	-44.4	78.8	36.0	49.5	59.0	0.0	0.0
6F	1	2	-94.6	32.7	34.0	62.8	45.6	0.0	0.0
	2	3	-106.3	89.3	60.3	89.6	84.8	0.0	0.0
	3	4	-80.7	120.2	57.7	81.7	92.7	0.0	0.0
	4	5	-59.4	74.6	30.6	52.1	56.3	0.0	0.0
	5	6	-46.1	77.2	35.9	49.9	58.6	0.0	0.0
5F	1	2	-88.0	39.1	34.1	61.0	47.4	0.0	0.0
	2	3	-105.3	91.7	59.7	89.1	85.3	0.0	0.0
	3	4	-84.2	117.2	57.4	82.6	91.8	0.0	0.0
	4	5	-60.9	73.1	30.6	52.5	55.9	0.0	0.0
	5	6	-49.8	73.4	36.0	51.0	57.5	0.0	0.0
4F	1	2	-80.5	46.5	34.2	59.0	49.5	0.0	0.0
	2	3	-103.9	94.9	58.8	88.5	85.9	0.0	0.0
	3	4	-88.6	113.6	57.1	83.7	90.7	0.0	0.0
	4	5	-62.7	71.4	30.6	53.0	55.4	0.0	0.0
	5	6	-53.8	69.1	36.2	52.1	56.4	0.0	0.0
3F	1	2	-72.1	54.8	34.2	56.6	51.8	0.0	0.0
	2	3	-102.4	98.5	57.7	87.7	86.7	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	3	4	-93.9	109.3	56.6	85.1	89.4	0.0	0.0
	4	5	-64.8	69.2	30.6	53.6	54.8	0.0	0.0
	5	6	-58.3	64.7	36.1	53.3	55.1	0.0	0.0
2F	1	2	-64.9	73.4	37.8	58.2	60.6	0.0	0.0
	2	3	-105.4	109.7	60.0	91.8	93.0	0.0	0.0
	3	4	-107.5	108.4	59.6	92.3	92.5	0.0	0.0
	4	5	-74.4	72.7	33.4	59.6	59.2	0.0	0.0
	5	6	-71.0	62.3	40.3	60.6	58.2	0.0	0.0
1F	1	2	-30.5	249.1	182.8	132.9	193.6	0.0	0.0
	2	3	-254.5	200.9	94.9	170.7	155.8	0.0	0.0
	3	4	-201.1	208.2	117.9	162.2	164.2	0.0	0.0
	4	5	-198.4	251.1	97.8	155.9	170.5	0.0	0.0
	5	6	-253.7	30.1	180.7	194.3	132.2	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	144.4	113.0	15.7	-35.8	35.8	0.0	0.0
	2	3	153.6	150.4	1.6	-42.2	42.2	0.0	0.0
	3	4	136.6	129.1	3.8	-36.9	36.9	0.0	0.0
	4	5	161.1	167.4	-3.2	-45.6	45.6	0.0	0.0
	5	6	94.1	134.5	-20.2	-31.8	31.8	0.0	0.0
9F	1	2	267.6	237.9	14.8	-70.2	70.2	0.0	0.0
	2	3	328.8	318.6	5.1	-89.9	89.9	0.0	0.0
	3	4	315.1	326.0	-5.4	-89.1	89.1	0.0	0.0
	4	5	248.3	255.1	-3.4	-69.9	69.9	0.0	0.0
	5	6	243.4	263.8	-10.2	-70.4	70.4	0.0	0.0
8F	1	2	380.5	338.3	21.1	-99.8	99.8	0.0	0.0
	2	3	438.6	427.7	5.4	-120.3	120.3	0.0	0.0
	3	4	425.5	438.8	-6.6	-120.0	120.0	0.0	0.0
	4	5	323.8	331.1	-3.6	-91.0	91.0	0.0	0.0
	5	6	348.2	379.8	-15.8	-101.1	101.1	0.0	0.0
7F	1	2	526.7	452.8	37.0	-136.0	136.0	0.0	0.0
	2	3	556.4	543.4	6.5	-152.8	152.8	0.0	0.0
	3	4	538.1	553.5	-7.7	-151.6	151.6	0.0	0.0
	4	5	441.0	450.8	-4.9	-123.9	123.9	0.0	0.0
	5	6	462.3	523.3	-30.5	-136.9	136.9	0.0	0.0
6F	1	2	563.4	491.4	36.0	-146.5	146.5	0.0	0.0
	2	3	598.1	584.5	6.8	-164.2	164.2	0.0	0.0
	3	4	579.9	597.0	-8.5	-163.5	163.5	0.0	0.0
	4	5	470.7	480.6	-5.0	-132.1	132.1	0.0	0.0
	5	6	503.8	561.3	-28.8	-147.9	147.9	0.0	0.0
5F	1	2	624.0	542.6	40.7	-162.0	162.0	0.0	0.0
	2	3	639.4	626.9	6.3	-175.9	175.9	0.0	0.0
	3	4	625.6	645.0	-9.7	-176.5	176.5	0.0	0.0
	4	5	501.5	510.5	-4.5	-140.6	140.6	0.0	0.0
	5	6	559.4	624.5	-32.5	-164.4	164.4	0.0	0.0
4F	1	2	581.2	508.2	36.5	-151.3	151.3	0.0	0.0
	2	3	593.6	582.5	5.5	-163.4	163.4	0.0	0.0
	3	4	581.9	599.8	-9.0	-164.1	164.1	0.0	0.0
	4	5	463.1	471.0	-3.9	-129.7	129.7	0.0	0.0
	5	6	524.7	582.7	-29.0	-153.8	153.8	0.0	0.0
3F	1	2	534.9	471.0	32.0	-139.7	139.7	0.0	0.0
	2	3	541.8	532.2	4.8	-149.2	149.2	0.0	0.0
	3	4	533.0	549.4	-8.2	-150.3	150.3	0.0	0.0
	4	5	419.3	426.0	-3.3	-117.4	117.4	0.0	0.0
	5	6	487.9	538.2	-25.1	-142.5	142.5	0.0	0.0
2F	1	2	532.6	459.7	36.5	-137.8	137.8	0.0	0.0
	2	3	497.5	490.7	3.4	-137.2	137.2	0.0	0.0
	3	4	498.3	517.0	-9.4	-141.0	141.0	0.0	0.0
	4	5	387.8	392.0	-2.1	-108.3	108.3	0.0	0.0
	5	6	481.8	538.9	-28.5	-141.8	141.8	0.0	0.0
1F	1	2	545.9	389.3	78.3	-129.9	129.9	0.0	0.0
	2	3	295.7	332.7	-18.5	-87.3	87.3	0.0	0.0
	3	4	356.3	349.5	3.4	-98.0	98.0	0.0	0.0
	4	5	316.1	280.1	18.0	-82.8	82.8	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	5	6	381.8	547.7	-82.9	-129.1	129.1	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-144.4	-113.0	-15.7	35.8	-35.8	0.0	0.0
	2	3	-153.6	-150.4	-1.6	42.2	-42.2	0.0	0.0
	3	4	-136.6	-129.1	-3.8	36.9	-36.9	0.0	0.0
	4	5	-161.1	-167.4	3.2	45.6	-45.6	0.0	0.0
	5	6	-94.1	-134.5	20.2	31.8	-31.8	0.0	0.0
9F	1	2	-267.6	-237.9	-14.8	70.2	-70.2	0.0	0.0
	2	3	-328.8	-318.6	-5.1	89.9	-89.9	0.0	0.0
	3	4	-315.1	-326.0	5.4	89.1	-89.1	0.0	0.0
	4	5	-248.3	-255.1	3.4	69.9	-69.9	0.0	0.0
	5	6	-243.4	-263.8	10.2	70.4	-70.4	0.0	0.0
8F	1	2	-380.5	-338.3	-21.1	99.8	-99.8	0.0	0.0
	2	3	-438.6	-427.7	-5.4	120.3	-120.3	0.0	0.0
	3	4	-425.5	-438.8	6.6	120.0	-120.0	0.0	0.0
	4	5	-323.8	-331.1	3.6	91.0	-91.0	0.0	0.0
	5	6	-348.2	-379.8	15.8	101.1	-101.1	0.0	0.0
7F	1	2	-526.7	-452.8	-37.0	136.0	-136.0	0.0	0.0
	2	3	-556.4	-543.4	-6.5	152.8	-152.8	0.0	0.0
	3	4	-538.1	-553.5	7.7	151.6	-151.6	0.0	0.0
	4	5	-441.0	-450.8	4.9	123.9	-123.9	0.0	0.0
	5	6	-462.3	-523.3	30.5	136.9	-136.9	0.0	0.0
6F	1	2	-563.4	-491.4	-36.0	146.5	-146.5	0.0	0.0
	2	3	-598.1	-584.5	-6.8	164.2	-164.2	0.0	0.0
	3	4	-579.9	-597.0	8.5	163.5	-163.5	0.0	0.0
	4	5	-470.7	-480.6	5.0	132.1	-132.1	0.0	0.0
	5	6	-503.8	-561.3	28.8	147.9	-147.9	0.0	0.0
5F	1	2	-624.0	-542.6	-40.7	162.0	-162.0	0.0	0.0
	2	3	-639.4	-626.9	-6.3	175.9	-175.9	0.0	0.0
	3	4	-625.6	-645.0	9.7	176.5	-176.5	0.0	0.0
	4	5	-501.5	-510.5	4.5	140.6	-140.6	0.0	0.0
	5	6	-559.4	-624.5	32.5	164.4	-164.4	0.0	0.0
4F	1	2	-581.2	-508.2	-36.5	151.3	-151.3	0.0	0.0
	2	3	-593.6	-582.5	-5.5	163.4	-163.4	0.0	0.0
	3	4	-581.9	-599.8	9.0	164.1	-164.1	0.0	0.0
	4	5	-463.1	-471.0	3.9	129.7	-129.7	0.0	0.0
	5	6	-524.7	-582.7	29.0	153.8	-153.8	0.0	0.0
3F	1	2	-534.9	-471.0	-32.0	139.7	-139.7	0.0	0.0
	2	3	-541.8	-532.2	-4.8	149.2	-149.2	0.0	0.0
	3	4	-533.0	-549.4	8.2	150.3	-150.3	0.0	0.0
	4	5	-419.3	-426.0	3.3	117.4	-117.4	0.0	0.0
	5	6	-487.9	-538.2	25.1	142.5	-142.5	0.0	0.0
2F	1	2	-532.6	-459.7	-36.5	137.8	-137.8	0.0	0.0
	2	3	-497.5	-490.7	-3.4	137.2	-137.2	0.0	0.0
	3	4	-498.3	-517.0	9.4	141.0	-141.0	0.0	0.0
	4	5	-387.8	-392.0	2.1	108.3	-108.3	0.0	0.0
	5	6	-481.8	-538.9	28.5	141.8	-141.8	0.0	0.0
1F	1	2	-545.9	-389.3	-78.3	129.9	-129.9	0.0	0.0
	2	3	-295.7	-332.7	18.5	87.3	-87.3	0.0	0.0
	3	4	-356.3	-349.5	-3.4	98.0	-98.0	0.0	0.0
	4	5	-316.1	-280.1	-18.0	82.8	-82.8	0.0	0.0
	5	6	-381.8	-547.7	82.9	129.1	-129.1	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	78.9	59.3	-9.8	-34.5	34.5	-162.4	162.4
		2	30.0	34.8	2.4	-16.2	16.2	-245.4	245.4
		3	-5.2	-4.9	0.2	2.5	-2.5	-236.7	236.7
		4	-24.9	-28.6	-1.9	13.4	-13.4	-250.9	250.9
		5	-17.6	-16.3	0.6	8.5	-8.5	-253.9	253.9
		6	-65.7	-50.3	7.7	29.0	-29.0	-157.7	157.7
8F	9F	1	35.5	42.2	3.3	-19.4	19.4	-358.7	358.7

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	2	34.8	35.2	0.2	-17.5	17.5	-526.3	526.3
		3	-3.5	-3.7	-0.1	1.8	-1.8	-553.4	553.4
		4	-28.7	-29.9	-0.6	14.6	-14.6	-521.7	521.7
		5	-12.0	-12.2	-0.1	6.0	-6.0	-483.6	483.6
		6	-30.9	-36.6	-2.9	16.9	-16.9	-350.1	350.1
7F	8F	1	44.8	47.8	1.5	-22.9	22.9	-545.2	545.2
		2	33.0	36.4	1.7	-17.1	17.1	-797.3	797.3
		3	-3.7	-4.4	-0.4	2.0	-2.0	-857.8	857.8
		4	-27.8	-30.2	-1.2	14.3	-14.3	-780.0	780.0
		5	-12.2	-14.4	-1.1	6.6	-6.6	-702.6	702.6
		6	-37.5	-39.4	-0.9	19.0	-19.0	-532.9	532.9
6F	7F	1	49.1	50.1	0.5	-24.8	24.8	-738.8	738.8
		2	38.7	39.3	0.3	-19.5	19.5	-1073.2	1073.2
		3	-4.7	-4.7	-0.0	2.4	-2.4	-1167.0	1167.0
		4	-31.4	-32.2	-0.4	15.9	-15.9	-1046.5	1046.5
		5	-15.7	-15.7	0.0	7.8	-7.8	-928.2	928.2
		6	-39.5	-40.7	-0.6	20.0	-20.0	-721.6	721.6
5F	6F	1	44.5	46.3	0.9	-22.7	22.7	-932.8	932.8
		2	34.3	35.3	0.5	-17.4	17.4	-1351.4	1351.4
		3	-3.9	-4.1	-0.1	2.0	-2.0	-1478.2	1478.2
		4	-28.6	-29.7	-0.6	14.6	-14.6	-1314.0	1314.0
		5	-12.8	-12.9	-0.1	6.4	-6.4	-1155.3	1155.3
		6	-36.6	-38.2	-0.8	18.7	-18.7	-911.0	911.0
4F	5F	1	41.8	43.6	0.9	-21.2	21.2	-1122.7	1122.7
		2	30.9	31.8	0.4	-15.6	15.6	-1628.8	1628.8
		3	-3.5	-3.5	-0.0	1.7	-1.7	-1789.0	1789.0
		4	-26.6	-27.7	-0.6	13.5	-13.5	-1578.5	1578.5
		5	-10.4	-10.3	0.1	5.1	-5.1	-1380.3	1380.3
		6	-35.1	-37.0	-1.0	17.9	-17.9	-1097.0	1097.0
3F	4F	1	36.8	38.3	0.7	-18.8	18.8	-1310.0	1310.0
		2	25.7	26.3	0.3	-13.0	13.0	-1908.0	1908.0
		3	-2.8	-2.8	-0.0	1.4	-1.4	-2102.1	2102.1
		4	-23.3	-24.2	-0.5	11.9	-11.9	-1842.3	1842.3
		5	-7.4	-7.2	0.1	3.6	-3.6	-1605.6	1605.6
		6	-32.1	-33.8	-0.9	16.5	-16.5	-1281.4	1281.4
2F	3F	1	33.8	36.5	1.4	-17.6	17.6	-1493.9	1493.9
		2	21.3	21.8	0.3	-10.8	10.8	-2188.5	2188.5
		3	-1.8	-1.8	-0.0	0.9	-0.9	-2417.5	2417.5
		4	-20.3	-21.7	-0.7	10.5	-10.5	-2104.4	2104.4
		5	-3.7	-2.8	0.5	1.6	-1.6	-1830.1	1830.1
		6	-30.9	-34.6	-1.8	16.4	-16.4	-1463.5	1463.5
1F	2F	1	28.4	30.5	1.1	-13.3	13.3	-1681.1	1681.1
		2	10.2	5.4	-2.4	-3.5	3.5	-2479.6	2479.6
		3	-0.3	0.2	0.2	0.0	-0.0	-2744.5	2744.5
		4	-12.3	-9.9	1.2	5.0	-5.0	-2372.8	2372.8
		5	1.0	2.6	0.8	-0.8	0.8	-2063.0	2063.0
		6	-27.7	-30.1	-1.2	13.1	-13.1	-1650.5	1650.5

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-144.4	-74.1	35.2	54.6	-54.6	37.1	-37.1
		2	-266.6	-212.0	27.3	119.7	-119.7	-1.0	1.0
		3	-287.0	-241.6	22.7	132.2	-132.2	-6.6	6.6
		4	-290.2	-224.2	33.0	128.6	-128.6	13.2	-13.2
		5	-261.6	-188.7	36.4	112.6	-112.6	-9.6	9.6
		6	-134.5	-69.4	32.6	51.0	-51.0	-33.1	33.1
8F	9F	1	-193.5	-143.7	24.9	84.3	-84.3	104.2	-104.2
		2	-354.7	-332.8	11.0	171.9	-171.9	5.4	-5.4
		3	-392.1	-373.1	9.5	191.3	-191.3	-10.2	10.2
		4	-350.1	-326.0	12.1	169.0	-169.0	1.3	-1.3
		5	-309.8	-282.4	13.7	148.0	-148.0	-0.6	0.6
		6	-194.4	-144.0	25.2	84.6	-84.6	-100.2	100.2
7F	8F	1	-236.9	-280.9	-22.0	127.8	-127.8	197.1	-197.1
		2	-444.1	-510.3	-33.1	235.7	-235.7	10.9	-10.9
		3	-480.1	-546.5	-33.2	253.5	-253.5	-14.0	14.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	4	-436.6	-503.2	-33.3	232.1	-232.1	-20.1	20.1
		5	-396.9	-462.8	-32.9	212.3	-212.3	19.9	-19.9
		6	-235.8	-279.3	-21.7	127.2	-127.2	-194.1	194.1
6F	7F	1	-245.9	-250.2	-2.2	124.0	-124.0	326.3	-326.3
		2	-498.9	-515.6	-8.4	253.6	-253.6	12.6	-12.6
		3	-535.1	-554.4	-9.7	272.4	-272.4	-18.6	18.6
		4	-491.3	-506.7	-7.7	249.5	-249.5	-40.1	40.1
		5	-450.4	-463.3	-6.5	228.4	-228.4	43.1	-43.1
		6	-244.0	-248.6	-2.3	123.2	-123.2	-324.0	324.0
5F	6F	1	-313.2	-310.0	1.6	155.8	-155.8	463.6	-463.6
		2	-573.9	-595.6	-10.8	292.4	-292.4	14.0	-14.0
		3	-610.0	-632.9	-11.5	310.7	-310.7	-23.3	23.3
		4	-560.9	-579.0	-9.1	285.0	-285.0	-63.5	63.5
		5	-521.1	-538.2	-8.5	264.8	-264.8	70.6	-70.6
		6	-312.7	-309.9	1.4	155.7	-155.7	-462.6	462.6
4F	5F	1	-314.0	-358.8	-22.4	167.2	-167.2	612.7	-612.7
		2	-586.4	-641.7	-27.6	305.1	-305.1	9.1	-9.1
		3	-619.5	-675.9	-28.2	321.8	-321.8	-27.5	27.5
		4	-567.4	-621.4	-27.0	295.4	-295.4	-91.1	91.1
		5	-531.7	-584.6	-26.4	277.3	-277.3	108.7	-108.7
		6	-314.6	-359.5	-22.5	167.5	-167.5	-613.9	613.9
3F	4F	1	-222.4	-266.6	-22.1	122.2	-122.2	743.9	-743.9
		2	-460.1	-514.8	-27.3	243.7	-243.7	-2.1	2.1
		3	-488.6	-544.3	-27.9	258.2	-258.2	-33.0	33.0
		4	-441.5	-494.6	-26.5	234.0	-234.0	-116.2	116.2
		5	-411.2	-463.3	-26.0	218.6	-218.6	152.0	-152.0
		6	-223.2	-267.5	-22.2	122.7	-122.7	-747.3	747.3
2F	3F	1	-268.3	-295.4	-13.5	140.9	-140.9	857.7	-857.7
		2	-497.9	-553.8	-28.0	262.9	-262.9	-18.3	18.3
		3	-521.0	-576.5	-27.8	274.4	-274.4	-39.2	39.2
		4	-474.2	-523.8	-24.8	249.5	-249.5	-139.7	139.7
		5	-450.7	-501.4	-25.4	238.0	-238.0	199.3	-199.3
		6	-270.6	-299.0	-14.2	142.4	-142.4	-863.7	863.7
1F	2F	1	-237.2	-545.9	-154.4	177.0	-177.0	968.4	-968.4
		2	-403.3	-685.0	-140.8	245.9	-245.9	-42.0	42.0
		3	-412.5	-689.0	-138.3	248.9	-248.9	-42.5	42.5
		4	-381.0	-665.6	-142.3	236.5	-236.5	-164.2	164.2
		5	-372.4	-661.9	-144.7	233.8	-233.8	253.6	-253.6
		6	-239.8	-547.7	-153.9	178.0	-178.0	-978.2	978.2

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	144.4	74.1	-35.2	-54.6	54.6	-37.1	37.1
		2	266.6	212.0	-27.3	-119.7	119.7	1.0	-1.0
		3	287.0	241.6	-22.7	-132.2	132.2	6.6	-6.6
		4	290.2	224.2	-33.0	-128.6	128.6	-13.2	13.2
		5	261.6	188.7	-36.4	-112.6	112.6	9.6	-9.6
		6	134.5	69.4	-32.6	-51.0	51.0	33.1	-33.1
8F	9F	1	193.5	143.7	-24.9	-84.3	84.3	-104.2	104.2
		2	354.7	332.8	-11.0	-171.9	171.9	-5.4	5.4
		3	392.1	373.1	-9.5	-191.3	191.3	10.2	-10.2
		4	350.1	326.0	-12.1	-169.0	169.0	-1.3	1.3
		5	309.8	282.4	-13.7	-148.0	148.0	0.6	-0.6
		6	194.4	144.0	-25.2	-84.6	84.6	100.2	-100.2
7F	8F	1	236.9	280.9	22.0	-127.8	127.8	-197.1	197.1
		2	444.1	510.3	33.1	-235.7	235.7	-10.9	10.9
		3	480.1	546.5	33.2	-253.5	253.5	14.0	-14.0
		4	436.6	503.2	33.3	-232.1	232.1	20.1	-20.1
		5	396.9	462.8	32.9	-212.3	212.3	-19.9	19.9
		6	235.8	279.3	21.7	-127.2	127.2	194.1	-194.1
6F	7F	1	245.9	250.2	2.2	-124.0	124.0	-326.3	326.3
		2	498.9	515.6	8.4	-253.6	253.6	-12.6	12.6
		3	535.1	554.4	9.7	-272.4	272.4	18.6	-18.6
		4	491.3	506.7	7.7	-249.5	249.5	40.1	-40.1
		5	450.4	463.3	6.5	-228.4	228.4	-43.1	43.1

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	6	244.0	248.6	2.3	-123.2	123.2	324.0	-324.0
5F	6F	1	313.2	310.0	-1.6	-155.8	155.8	-463.6	463.6
		2	573.9	595.6	10.8	-292.4	292.4	-14.0	14.0
		3	610.0	632.9	11.5	-310.7	310.7	23.3	-23.3
		4	560.9	579.0	9.1	-285.0	285.0	63.5	-63.5
		5	521.1	538.2	8.5	-264.8	264.8	-70.6	70.6
		6	312.7	309.9	-1.4	-155.7	155.7	462.6	-462.6
4F	5F	1	314.0	358.8	22.4	-167.2	167.2	-612.7	612.7
		2	586.4	641.7	27.6	-305.1	305.1	-9.1	9.1
		3	619.5	675.9	28.2	-321.8	321.8	27.5	-27.5
		4	567.4	621.4	27.0	-295.4	295.4	91.1	-91.1
		5	531.7	584.6	26.4	-277.3	277.3	-108.7	108.7
		6	314.6	359.5	22.5	-167.5	167.5	613.9	-613.9
3F	4F	1	222.4	266.6	22.1	-122.2	122.2	-743.9	743.9
		2	460.1	514.8	27.3	-243.7	243.7	2.1	-2.1
		3	488.6	544.3	27.9	-258.2	258.2	33.0	-33.0
		4	441.5	494.6	26.5	-234.0	234.0	116.2	-116.2
		5	411.2	463.3	26.0	-218.6	218.6	-152.0	152.0
		6	223.2	267.5	22.2	-122.7	122.7	747.3	-747.3
2F	3F	1	268.3	295.4	13.5	-140.9	140.9	-857.7	857.7
		2	497.9	553.8	28.0	-262.9	262.9	18.3	-18.3
		3	521.0	576.5	27.8	-274.4	274.4	39.2	-39.2
		4	474.2	523.8	24.8	-249.5	249.5	139.7	-139.7
		5	450.7	501.4	25.4	-238.0	238.0	-199.3	199.3
		6	270.6	299.0	14.2	-142.4	142.4	863.7	-863.7
1F	2F	1	237.2	545.9	154.4	-177.0	177.0	-968.4	968.4
		2	403.3	685.0	140.8	-245.9	245.9	42.0	-42.0
		3	412.5	689.0	138.3	-248.9	248.9	42.5	-42.5
		4	381.0	665.6	142.3	-236.5	236.5	164.2	-164.2
		5	372.4	661.9	144.7	-233.8	233.8	-253.6	253.6
		6	239.8	547.7	153.9	-178.0	178.0	978.2	-978.2

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-363.9	490.2	336.3	198.9	218.6	0.0	0.0
	B	C	-208.5	112.4	66.0	115.5	88.8	0.0	0.0
9F	A	B	-472.5	504.4	292.7	217.7	222.7	0.0	0.0
	B	C	-118.6	165.5	72.5	93.7	121.7	0.0	0.0
8F	A	B	-452.0	495.9	307.2	216.8	223.7	0.0	0.0
	B	C	-151.9	140.3	68.4	101.8	113.6	0.0	0.0
7F	A	B	-458.8	502.5	328.3	225.5	232.4	0.0	0.0
	B	C	-134.6	144.2	75.1	98.8	116.6	0.0	0.0
6F	A	B	-471.9	513.3	316.5	225.7	232.2	0.0	0.0
	B	C	-131.2	144.1	76.9	98.4	117.0	0.0	0.0
5F	A	B	-464.8	510.7	321.3	225.4	232.5	0.0	0.0
	B	C	-141.1	137.3	75.3	100.7	114.7	0.0	0.0
4F	A	B	-476.0	522.9	309.5	225.3	232.6	0.0	0.0
	B	C	-140.8	133.6	77.3	101.2	114.2	0.0	0.0
3F	A	B	-480.5	531.4	303.1	225.0	232.9	0.0	0.0
	B	C	-144.7	129.3	77.6	102.3	113.1	0.0	0.0
2F	A	B	-488.9	563.1	312.5	232.4	244.0	0.0	0.0
	B	C	-162.4	121.5	81.9	111.1	114.7	0.0	0.0
1F	A	B	-294.2	803.8	594.8	287.7	367.3	0.0	0.0
	B	C	-539.5	51.2	27.2	231.0	95.4	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	343.5	309.8	16.9	-51.0	51.0	0.0	0.0
	B	C	209.0	223.6	-7.3	-60.1	60.1	0.0	0.0
9F	A	B	657.9	620.1	18.9	-99.8	99.8	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	B	C	449.4	463.4	-7.0	-126.8	126.8	0.0	0.0
8F	A	B	884.9	817.8	33.5	-133.0	133.0	0.0	0.0
	B	C	600.1	614.8	-7.3	-168.7	168.7	0.0	0.0
7F	A	B	1509.3	1448.4	30.5	-231.1	231.1	0.0	0.0
	B	C	534.6	573.3	-19.3	-153.9	153.9	0.0	0.0
6F	A	B	1685.0	1628.0	28.5	-258.8	258.8	0.0	0.0
	B	C	572.6	567.6	2.5	-158.4	158.4	0.0	0.0
5F	A	B	1849.0	1776.6	36.2	-283.2	283.2	0.0	0.0
	B	C	646.5	653.9	-3.7	-180.6	180.6	0.0	0.0
4F	A	B	1982.2	1923.0	29.6	-305.1	305.1	0.0	0.0
	B	C	700.2	677.7	11.3	-191.4	191.4	0.0	0.0
3F	A	B	2046.0	1990.1	28.0	-315.3	315.3	0.0	0.0
	B	C	716.7	673.3	21.7	-193.1	193.1	0.0	0.0
2F	A	B	1863.3	1827.9	17.7	-288.4	288.4	0.0	0.0
	B	C	681.2	649.3	15.9	-184.8	184.8	0.0	0.0
1F	A	B	1788.5	1321.3	233.6	-243.0	243.0	0.0	0.0
	B	C	991.5	600.7	195.4	-221.1	221.1	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-343.5	-309.8	-16.9	51.0	-51.0	0.0	0.0
	B	C	-209.0	-223.6	7.3	60.1	-60.1	0.0	0.0
9F	A	B	-657.9	-620.1	-18.9	99.8	-99.8	0.0	0.0
	B	C	-449.4	-463.4	7.0	126.8	-126.8	0.0	0.0
8F	A	B	-884.9	-817.8	-33.5	133.0	-133.0	0.0	0.0
	B	C	-600.1	-614.8	7.3	168.7	-168.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1509.3	-1448.4	-30.5	231.1	-231.1	0.0	0.0
	B	C	-534.6	-573.3	19.3	153.9	-153.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1685.0	-1628.0	-28.5	258.8	-258.8	0.0	0.0
	B	C	-572.6	-567.6	-2.5	158.4	-158.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1849.0	-1776.6	-36.2	283.2	-283.2	0.0	0.0
	B	C	-646.5	-653.9	3.7	180.6	-180.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1982.2	-1923.0	-29.6	305.1	-305.1	0.0	0.0
	B	C	-700.2	-677.7	-11.3	191.4	-191.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2046.0	-1990.1	-28.0	315.3	-315.3	0.0	0.0
	B	C	-716.7	-673.3	-21.7	193.1	-193.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1863.3	-1827.9	-17.7	288.4	-288.4	0.0	0.0
	B	C	-681.2	-649.3	-15.9	184.8	-184.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1788.5	-1321.3	-233.6	243.0	-243.0	0.0	0.0
	B	C	-991.5	-600.7	-195.4	221.1	-221.1	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	363.9	258.7	-52.6	-155.6	155.6	-274.3	274.3
		B	-281.6	-223.8	28.9	126.4	-126.4	-432.6	432.6
		C	-112.4	-99.1	6.6	52.9	-52.9	-162.4	162.4
8F	9F	A	213.8	223.9	5.0	-109.4	109.4	-589.3	589.3
		B	-161.9	-172.0	-5.0	83.5	-83.5	-854.1	854.1
		C	-66.4	-70.1	-1.9	34.1	-34.1	-358.7	358.7
7F	8F	A	228.1	187.2	-20.5	-102.5	102.5	-900.4	900.4
		B	-171.9	-147.3	12.3	78.8	-78.8	-1280.1	1280.1
		C	-70.2	-72.4	-1.1	35.2	-35.2	-545.2	545.2
6F	7F	A	271.6	227.7	-22.0	-124.8	124.8	-1224.0	1224.0
		B	-220.7	-189.0	15.8	102.4	-102.4	-1715.6	1715.6
		C	-71.8	-76.0	-2.1	36.9	-36.9	-738.8	738.8
5F	6F	A	244.2	221.9	-11.1	-116.5	116.5	-1551.4	1551.4
		B	-193.1	-181.9	5.6	93.7	-93.7	-2153.7	2153.7
		C	-68.1	-72.1	-2.0	35.1	-35.1	-932.8	932.8
4F	5F	A	242.8	203.3	-19.8	-110.8	110.8	-1876.0	1876.0
		B	-187.7	-162.3	12.7	86.9	-86.9	-2591.2	2591.2
		C	-65.2	-70.7	-2.8	33.8	-33.8	-1122.7	1122.7
3F	4F	A	272.8	233.0	-19.9	-126.4	126.4	-2210.9	2210.9
		B	-219.8	-198.8	10.5	104.6	-104.6	-3041.4	3041.4
		C	-62.9	-67.9	-2.5	32.7	-32.7	-1310.0	1310.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	A	247.6	224.7	-11.4	-118.1	118.1	-2542.5	2542.5
		B	-187.9	-175.5	6.2	90.8	-90.8	-3488.6	3488.6
		C	-61.4	-69.8	-4.2	32.8	-32.8	-1493.9	1493.9
1F	2F	A	264.1	294.2	15.1	-126.2	126.2	-2877.4	2877.4
		B	-225.2	-264.2	-19.5	110.6	-110.6	-3946.7	3946.7
		C	-51.6	-51.2	0.2	23.2	-23.2	-1681.1	1681.1

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-343.5	-186.0	78.7	132.4	-132.4	52.9	-52.9
		B	-518.8	-358.1	80.3	219.2	-219.2	8.5	-8.5
		C	-223.6	-146.7	38.5	92.6	-92.6	-61.2	61.2
8F	9F	A	-471.8	-336.0	67.9	201.9	-201.9	155.2	-155.2
		B	-711.4	-602.7	54.3	328.5	-328.5	34.8	-34.8
		C	-316.7	-276.0	20.4	148.2	-148.2	-189.4	189.4
7F	8F	A	-548.9	-646.5	-48.8	295.2	-295.2	290.0	-290.0
		B	-815.2	-852.8	-18.8	411.8	-411.8	70.1	-70.1
		C	-338.8	-358.0	-9.6	172.1	-172.1	-359.2	359.2
6F	7F	A	-862.8	-715.9	73.5	394.7	-394.7	522.9	-522.9
		B	-1130.2	-952.0	89.1	520.6	-520.6	-7.6	7.6
		C	-215.3	-247.3	-16.0	115.6	-115.6	-514.4	514.4
5F	6F	A	-969.1	-810.9	79.1	445.0	-445.0	783.4	-783.4
		B	-1248.6	-1079.4	84.6	582.0	-582.0	-108.5	108.5
		C	-320.3	-310.9	4.7	157.8	-157.8	-673.9	673.9
4F	5F	A	-1038.1	-926.3	55.9	488.0	-488.0	1067.8	-1067.8
		B	-1343.7	-1189.7	77.0	629.4	-629.4	-211.5	211.5
		C	-343.0	-374.4	-15.7	178.2	-178.2	-855.2	855.2
3F	4F	A	-1056.0	-956.3	49.8	503.1	-503.1	1374.6	-1374.6
		B	-1433.6	-1298.9	67.4	683.1	-683.1	-325.6	325.6
		C	-303.3	-343.9	-20.3	161.8	-161.8	-1047.1	1047.1
2F	3F	A	-1089.7	-1143.4	-26.9	558.3	-558.3	1690.7	-1690.7
		B	-1407.9	-1401.3	3.3	702.3	-702.3	-447.8	447.8
		C	-329.4	-369.3	-19.9	174.7	-174.7	-1240.3	1240.3
1F	2F	A	-719.9	-1788.5	-534.3	566.9	-566.9	1978.4	-1978.4
		B	-1107.7	-2312.9	-602.6	773.0	-773.0	-550.7	550.7
		C	-280.1	-600.7	-160.3	199.0	-199.0	-1424.7	1424.7

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	343.5	186.0	-78.7	-132.4	132.4	-52.9	52.9
		B	518.8	358.1	-80.3	-219.2	219.2	-8.5	8.5
		C	223.6	146.7	-38.5	-92.6	92.6	61.2	-61.2
8F	9F	A	471.8	336.0	-67.9	-201.9	201.9	-155.2	155.2
		B	711.4	602.7	-54.3	-328.5	328.5	-34.8	34.8
		C	316.7	276.0	-20.4	-148.2	148.2	189.4	-189.4
7F	8F	A	548.9	646.5	48.8	-295.2	295.2	-290.0	290.0
		B	815.2	852.8	18.8	-411.8	411.8	-70.1	70.1
		C	338.8	358.0	9.6	-172.1	172.1	359.2	-359.2
6F	7F	A	862.8	715.9	-73.5	-394.7	394.7	-522.9	522.9
		B	1130.2	952.0	-89.1	-520.6	520.6	7.6	-7.6
		C	215.3	247.3	16.0	-115.6	115.6	514.4	-514.4
5F	6F	A	969.1	810.9	-79.1	-445.0	445.0	-783.4	783.4
		B	1248.6	1079.4	-84.6	-582.0	582.0	108.5	-108.5
		C	320.3	310.9	-4.7	-157.8	157.8	673.9	-673.9
4F	5F	A	1038.1	926.3	-55.9	-488.0	488.0	-1067.8	1067.8
		B	1343.7	1189.7	-77.0	-629.4	629.4	211.5	-211.5
		C	343.0	374.4	15.7	-178.2	178.2	855.2	-855.2
3F	4F	A	1056.0	956.3	-49.8	-503.1	503.1	-1374.6	1374.6
		B	1433.6	1298.9	-67.4	-683.1	683.1	325.6	-325.6
		C	303.3	343.9	20.3	-161.8	161.8	1047.1	-1047.1
2F	3F	A	1089.7	1143.4	26.9	-558.3	558.3	-1690.7	1690.7
		B	1407.9	1401.3	-3.3	-702.3	702.3	447.8	-447.8
		C	329.4	369.3	19.9	-174.7	174.7	1240.3	-1240.3
1F	2F	A	719.9	1788.5	534.3	-566.9	566.9	-1978.4	1978.4

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	B	1107.7	2312.9	602.6	-773.0	773.0	550.7	-550.7
		C	280.1	600.7	160.3	-199.0	199.0	1424.7	-1424.7

==========

＊ 2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-559.6	768.2	544.3	301.7	334.3	0.0	0.0
	B	C	-396.0	126.4	94.3	187.6	112.7	0.0	0.0
9F	A	B	-611.8	625.4	363.1	258.0	260.1	0.0	0.0
	B	C	-191.3	188.5	100.7	119.7	136.0	0.0	0.0
8F	A	B	-563.1	618.3	391.0	254.7	263.4	0.0	0.0
	B	C	-243.7	155.4	91.1	131.6	124.1	0.0	0.0
7F	A	B	-576.8	615.7	419.0	266.5	272.6	0.0	0.0
	B	C	-218.6	160.2	101.2	127.4	128.3	0.0	0.0
6F	A	B	-594.1	628.1	404.2	266.9	272.2	0.0	0.0
	B	C	-213.1	161.8	103.2	126.5	129.3	0.0	0.0
5F	A	B	-581.4	628.3	410.4	265.9	273.2	0.0	0.0
	B	C	-222.5	156.0	101.3	128.6	127.2	0.0	0.0
4F	A	B	-596.2	645.2	399.9	267.4	275.1	0.0	0.0
	B	C	-218.9	154.6	103.9	128.3	127.5	0.0	0.0
3F	A	B	-599.7	658.4	391.6	266.6	275.8	0.0	0.0
	B	C	-219.2	153.2	104.4	128.5	127.2	0.0	0.0
2F	A	B	-589.5	677.8	387.0	264.3	278.1	0.0	0.0
	B	C	-225.0	142.7	106.7	130.8	125.0	0.0	0.0
1F	A	B	-371.5	1066.7	850.9	376.4	485.0	0.0	0.0
	B	C	-759.3	56.3	10.3	297.9	102.7	0.0	0.0

＊ 2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	364.9	329.0	17.9	-54.2	54.2	0.0	0.0
	B	C	212.2	231.8	-9.8	-61.7	61.7	0.0	0.0
9F	A	B	705.4	658.6	23.4	-106.6	106.6	0.0	0.0
	B	C	489.2	505.9	-8.3	-138.2	138.2	0.0	0.0
8F	A	B	950.7	869.5	40.6	-142.2	142.2	0.0	0.0
	B	C	657.3	674.6	-8.7	-185.0	185.0	0.0	0.0
7F	A	B	1643.9	1568.1	37.9	-250.9	250.9	0.0	0.0
	B	C	580.0	630.0	-25.0	-168.1	168.1	0.0	0.0
6F	A	B	1853.4	1780.4	36.5	-283.9	283.9	0.0	0.0
	B	C	627.5	625.0	1.3	-174.0	174.0	0.0	0.0
5F	A	B	2036.6	1944.4	46.1	-311.0	311.0	0.0	0.0
	B	C	710.1	720.8	-5.4	-198.7	198.7	0.0	0.0
4F	A	B	2284.0	2203.9	40.0	-350.6	350.6	0.0	0.0
	B	C	766.0	746.3	9.9	-210.0	210.0	0.0	0.0
3F	A	B	2384.5	2309.2	37.7	-366.7	366.7	0.0	0.0
	B	C	792.6	744.4	24.1	-213.5	213.5	0.0	0.0
2F	A	B	2162.5	2107.9	27.3	-333.6	333.6	0.0	0.0
	B	C	747.9	713.2	17.3	-202.9	202.9	0.0	0.0
1F	A	B	1916.9	1410.5	253.2	-260.0	260.0	0.0	0.0
	B	C	1014.6	617.9	198.4	-226.7	226.7	0.0	0.0

＊ 2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-364.9	-329.0	-17.9	54.2	-54.2	0.0	0.0
	B	C	-212.2	-231.8	9.8	61.7	-61.7	0.0	0.0
9F	A	B	-705.4	-658.6	-23.4	106.6	-106.6	0.0	0.0
	B	C	-489.2	-505.9	8.3	138.2	-138.2	0.0	0.0
8F	A	B	-950.7	-869.5	-40.6	142.2	-142.2	0.0	0.0
	B	C	-657.3	-674.6	8.7	185.0	-185.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1643.9	-1568.1	-37.9	250.9	-250.9	0.0	0.0
	B	C	-580.0	-630.0	25.0	168.1	-168.1	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	A	B	-1853.4	-1780.4	-36.5	283.9	-283.9	0.0	0.0
	B	C	-627.5	-625.0	-1.3	174.0	-174.0	0.0	0.0
5F	A	B	-2036.6	-1944.4	-46.1	311.0	-311.0	0.0	0.0
	B	C	-710.1	-720.8	5.4	198.7	-198.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2284.0	-2203.9	-40.0	350.6	-350.6	0.0	0.0
	B	C	-766.0	-746.3	-9.9	210.0	-210.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2384.5	-2309.2	-37.7	366.7	-366.7	0.0	0.0
	B	C	-792.6	-744.4	-24.1	213.5	-213.5	0.0	0.0
2F	A	B	-2162.5	-2107.9	-27.3	333.6	-333.6	0.0	0.0
	B	C	-747.9	-713.2	-17.3	202.9	-202.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1916.9	-1410.5	-253.2	260.0	-260.0	0.0	0.0
	B	C	-1014.6	-617.9	-198.4	226.7	-226.7	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	559.6	367.2	-96.2	-231.7	231.7	-416.2	416.2
		B	-372.2	-269.2	51.5	160.4	-160.4	-676.2	676.2
		C	-126.4	-112.2	7.1	59.7	-59.7	-245.4	245.4
8F	9F	A	244.6	272.0	13.7	-129.2	129.2	-802.8	802.8
		B	-164.9	-183.6	-9.4	87.1	-87.1	-1180.2	1180.2
		C	-76.2	-78.3	-1.0	38.6	-38.6	-526.3	526.3
7F	8F	A	291.1	238.1	-26.5	-130.7	130.7	-1189.1	1189.1
		B	-191.0	-161.4	14.8	87.0	-87.0	-1704.1	1704.1
		C	-77.1	-80.0	-1.4	38.8	-38.8	-797.3	797.3
6F	7F	A	338.7	287.7	-25.5	-156.6	156.6	-1591.8	1591.8
		B	-235.7	-204.2	15.7	110.0	-110.0	-2238.5	2238.5
		C	-80.3	-85.0	-2.3	41.3	-41.3	-1073.2	1073.2
5F	6F	A	306.4	280.1	-13.1	-146.6	146.6	-1999.1	1999.1
		B	-210.8	-199.5	5.7	102.6	-102.6	-2776.2	2776.2
		C	-76.8	-81.4	-2.3	39.6	-39.6	-1351.4	1351.4
4F	5F	A	301.3	254.4	-23.4	-138.1	138.1	-2407.8	2407.8
		B	-206.3	-179.8	13.3	95.9	-95.9	-3319.9	3319.9
		C	-74.7	-81.1	-3.2	38.7	-38.7	-1628.8	1628.8
3F	4F	A	341.8	297.2	-22.3	-159.8	159.8	-2815.9	2815.9
		B	-246.6	-225.6	10.5	118.1	-118.1	-3860.5	3860.5
		C	-73.4	-79.7	-3.1	38.3	-38.3	-1908.0	1908.0
2F	3F	A	302.5	269.2	-16.6	-142.9	142.9	-3227.4	3227.4
		B	-213.6	-196.9	8.3	102.6	-102.6	-4407.4	4407.4
		C	-73.5	-83.4	-4.9	39.2	-39.2	-2188.5	2188.5
1F	2F	A	320.3	371.5	25.6	-156.3	156.3	-3649.1	3649.1
		B	-255.9	-307.4	-25.8	127.3	-127.3	-4966.9	4966.9
		C	-59.3	-56.3	1.5	26.1	-26.1	-2479.6	2479.6

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-364.9	-207.6	78.6	143.1	-143.1	52.2	-52.2
		B	-541.3	-388.4	76.4	232.4	-232.4	8.7	-8.7
		C	-231.8	-162.2	34.8	98.5	-98.5	-61.0	61.0
8F	9F	A	-497.8	-363.1	67.3	215.2	-215.2	156.1	-156.1
		B	-759.5	-652.7	53.4	353.0	-353.0	41.7	-41.7
		C	-343.7	-305.7	19.0	162.3	-162.3	-198.5	198.5
7F	8F	A	-587.6	-690.5	-51.5	315.6	-315.6	296.0	-296.0
		B	-874.0	-911.5	-18.7	440.9	-440.9	85.8	-85.8
		C	-368.9	-387.4	-9.3	186.7	-186.7	-382.8	382.8
6F	7F	A	-953.4	-800.3	76.6	438.4	-438.4	544.3	-544.3
		B	-1236.5	-1053.8	91.4	572.6	-572.6	4.8	-4.8
		C	-242.6	-275.8	-16.6	129.6	-129.6	-549.9	549.9
5F	6F	A	-1053.1	-894.5	79.3	486.9	-486.9	825.4	-825.4
		B	-1354.2	-1184.9	84.6	634.8	-634.8	-103.2	103.2
		C	-349.2	-344.1	2.6	173.3	-173.3	-723.0	723.0
4F	5F	A	-1142.2	-1038.6	51.8	541.8	-541.8	1133.9	-1133.9
		B	-1469.5	-1321.9	73.8	693.5	-693.5	-213.6	213.6
		C	-376.7	-410.1	-16.7	195.5	-195.5	-921.0	921.0
3F	4F	A	-1245.4	-1129.3	58.1	593.7	-593.7	1481.4	-1481.4

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	B	-1648.0	-1496.2	75.9	786.1	-786.1	-352.2	352.2
		C	-336.2	-379.8	-21.8	179.0	-179.0	-1130.5	1130.5
2F	3F	A	-1255.3	-1301.6	-23.2	639.2	-639.2	1845.8	-1845.8
		B	-1605.5	-1597.7	3.9	800.8	-800.8	-504.0	504.0
		C	-364.7	-409.1	-22.2	193.5	-193.5	-1343.5	1343.5
1F	2F	A	-860.9	-1916.9	-528.0	627.8	-627.8	2178.7	-2178.7
		B	-1258.1	-2425.1	-583.5	832.4	-832.4	-634.2	634.2
		C	-304.1	-617.9	-156.9	208.3	-208.3	-1546.2	1546.2

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	364.9	207.6	-78.6	-143.1	143.1	-52.2	52.2
		B	541.3	388.4	-76.4	-232.4	232.4	-8.7	8.7
		C	231.8	162.2	-34.8	-98.5	98.5	61.0	-61.0
8F	9F	A	497.8	363.1	-67.3	-215.2	215.2	-156.1	156.1
		B	759.5	652.7	-53.4	-353.0	353.0	-41.7	41.7
		C	343.7	305.7	-19.0	-162.3	162.3	198.5	-198.5
7F	8F	A	587.6	690.5	51.5	-315.6	315.6	-296.0	296.0
		B	874.0	911.5	18.7	-440.9	440.9	-85.8	85.8
		C	368.9	387.4	9.3	-186.7	186.7	382.8	-382.8
6F	7F	A	953.4	800.3	-76.6	-438.4	438.4	-544.3	544.3
		B	1236.5	1053.8	-91.4	-572.6	572.6	-4.8	4.8
		C	242.6	275.8	16.6	-129.6	129.6	549.9	-549.9
5F	6F	A	1053.1	894.5	-79.3	-486.9	486.9	-825.4	825.4
		B	1354.2	1184.9	-84.6	-634.8	634.8	103.2	-103.2
		C	349.2	344.1	-2.6	-173.3	173.3	723.0	-723.0
4F	5F	A	1142.2	1038.6	-51.8	-541.8	541.8	-1133.9	1133.9
		B	1469.5	1321.9	-73.8	-693.5	693.5	213.6	-213.6
		C	376.7	410.1	16.7	-195.5	195.5	921.0	-921.0
3F	4F	A	1245.4	1129.3	-58.1	-593.7	593.7	-1481.4	1481.4
		B	1648.0	1496.2	-75.9	-786.1	786.1	352.2	-352.2
		C	336.2	379.8	21.8	-179.0	179.0	1130.5	-1130.5
2F	3F	A	1255.3	1301.6	23.2	-639.2	639.2	-1845.8	1845.8
		B	1605.5	1597.7	-3.9	-800.8	800.8	504.0	-504.0
		C	364.7	409.1	22.2	-193.5	193.5	1343.5	-1343.5
1F	2F	A	860.9	1916.9	528.0	-627.8	627.8	-2178.7	2178.7
		B	1258.1	2425.1	583.5	-832.4	832.4	634.2	-634.2
		C	304.1	617.9	156.9	-208.3	208.3	1546.2	-1546.2

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-564.2	763.6	544.3	302.5	333.6	0.0	0.0
	B	C	-404.0	122.2	92.3	189.3	111.0	0.0	0.0
9F	A	B	-615.4	627.0	360.5	258.1	260.0	0.0	0.0
	B	C	-232.3	198.7	117.2	143.3	138.0	0.0	0.0
8F	A	B	-566.0	620.1	388.6	254.8	263.3	0.0	0.0
	B	C	-287.1	167.3	105.5	155.3	126.0	0.0	0.0
7F	A	B	-584.0	615.0	415.8	267.1	272.0	0.0	0.0
	B	C	-263.1	171.0	115.6	151.4	129.9	0.0	0.0
6F	A	B	-601.9	625.4	401.6	267.7	271.4	0.0	0.0
	B	C	-257.3	173.2	117.4	150.3	131.0	0.0	0.0
5F	A	B	-587.4	627.9	407.6	266.4	272.7	0.0	0.0
	B	C	-265.9	168.4	115.5	152.2	129.1	0.0	0.0
4F	A	B	-601.9	644.1	397.7	267.9	274.5	0.0	0.0
	B	C	-261.3	167.9	118.1	151.6	129.7	0.0	0.0
3F	A	B	-603.8	657.6	389.9	267.0	275.4	0.0	0.0
	B	C	-260.1	168.4	118.4	151.4	129.9	0.0	0.0
2F	A	B	-590.2	681.7	384.7	264.1	278.4	0.0	0.0
	B	C	-263.4	158.3	121.8	153.2	128.0	0.0	0.0
1F	A	B	-372.2	1062.4	852.7	376.8	484.6	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	B	C	-763.5	60.5	6.1	297.9	102.7	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	365.9	331.9	17.0	-54.5	54.5	0.0	0.0
	B	C	208.8	230.6	-10.9	-61.0	61.0	0.0	0.0
9F	A	B	704.1	654.8	24.6	-106.2	106.2	0.0	0.0
	B	C	507.0	522.5	-7.7	-143.0	143.0	0.0	0.0
8F	A	B	947.4	863.0	42.2	-141.4	141.4	0.0	0.0
	B	C	684.1	700.2	-8.0	-192.3	192.3	0.0	0.0
7F	A	B	1638.8	1559.8	39.5	-249.9	249.9	0.0	0.0
	B	C	604.4	655.1	-25.4	-174.9	174.9	0.0	0.0
6F	A	B	1846.8	1770.4	38.2	-282.6	282.6	0.0	0.0
	B	C	656.3	650.3	3.0	-181.5	181.5	0.0	0.0
5F	A	B	2028.4	1931.9	48.2	-309.4	309.4	0.0	0.0
	B	C	743.3	750.6	-3.7	-207.5	207.5	0.0	0.0
4F	A	B	2274.8	2190.6	42.1	-348.9	348.9	0.0	0.0
	B	C	804.1	778.2	12.9	-219.8	219.8	0.0	0.0
3F	A	B	2374.6	2295.6	39.5	-364.9	364.9	0.0	0.0
	B	C	834.7	777.8	28.5	-224.0	224.0	0.0	0.0
2F	A	B	2152.1	2092.9	29.6	-331.6	331.6	0.0	0.0
	B	C	786.8	743.3	21.7	-212.5	212.5	0.0	0.0
1F	A	B	1909.3	1407.1	251.1	-259.1	259.1	0.0	0.0
	B	C	1017.9	624.6	196.6	-228.1	228.1	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-365.9	-331.9	-17.0	54.5	-54.5	0.0	0.0
	B	C	-208.8	-230.6	10.9	61.0	-61.0	0.0	0.0
9F	A	B	-704.1	-654.8	-24.6	106.2	-106.2	0.0	0.0
	B	C	-507.0	-522.5	7.7	143.0	-143.0	0.0	0.0
8F	A	B	-947.4	-863.0	-42.2	141.4	-141.4	0.0	0.0
	B	C	-684.1	-700.2	8.0	192.3	-192.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1638.8	-1559.8	-39.5	249.9	-249.9	0.0	0.0
	B	C	-604.4	-655.1	25.4	174.9	-174.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1846.8	-1770.4	-38.2	282.6	-282.6	0.0	0.0
	B	C	-656.3	-650.3	-3.0	181.5	-181.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2028.4	-1931.9	-48.2	309.4	-309.4	0.0	0.0
	B	C	-743.3	-750.6	3.7	207.5	-207.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2274.8	-2190.6	-42.1	348.9	-348.9	0.0	0.0
	B	C	-804.1	-778.2	-12.9	219.8	-219.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2374.6	-2295.6	-39.5	364.9	-364.9	0.0	0.0
	B	C	-834.7	-777.8	-28.5	224.0	-224.0	0.0	0.0
2F	A	B	-2152.1	-2092.9	-29.6	331.6	-331.6	0.0	0.0
	B	C	-786.8	-743.3	-21.7	212.5	-212.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1909.3	-1407.1	-251.1	259.1	-259.1	0.0	0.0
	B	C	-1017.9	-624.6	-196.6	228.1	-228.1	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	564.2	370.0	-97.1	-233.6	233.6	-425.4	425.4
		B	-359.6	-252.7	53.4	153.1	-153.1	-683.7	683.7
		C	-122.2	-114.3	4.0	59.1	-59.1	-236.7	236.7
8F	9F	A	245.4	273.1	13.8	-129.6	129.6	-826.1	826.1
		B	-142.0	-162.0	-10.0	76.0	-76.0	-1226.7	1226.7
		C	-84.4	-85.1	-0.3	42.4	-42.4	-553.4	553.4
7F	8F	A	293.0	240.4	-26.3	-131.7	131.7	-1223.5	1223.5
		B	-171.0	-143.8	13.6	77.7	-77.7	-1785.1	1785.1
		C	-82.2	-85.2	-1.5	41.3	-41.3	-857.8	857.8
6F	7F	A	343.6	291.9	-25.9	-158.9	158.9	-1639.3	1639.3
		B	-208.1	-180.8	13.7	97.2	-97.2	-2352.6	2352.6
		C	-85.8	-90.7	-2.5	44.1	-44.1	-1167.0	1167.0
5F	6F	A	310.0	283.3	-13.3	-148.3	148.3	-2059.2	2059.2
		B	-187.3	-177.9	4.7	91.3	-91.3	-2921.9	2921.9

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	C	-82.5	-87.5	-2.5	42.5	-42.5	-1478.2	1478.2
4F	5F	A	304.0	257.0	-23.5	-139.4	139.4	-2477.7	2477.7
		B	-184.2	-160.7	11.7	85.7	-85.7	-3495.2	3495.2
		C	-80.9	-87.9	-3.5	42.0	-42.0	-1789.0	1789.0
3F	4F	A	344.9	300.1	-22.4	-161.3	161.3	-2898.3	2898.3
		B	-222.2	-204.6	8.8	106.7	-106.7	-4071.0	4071.0
		C	-80.0	-86.9	-3.5	41.7	-41.7	-2102.1	2102.1
2F	3F	A	303.8	269.9	-16.9	-143.4	143.4	-3318.1	3318.1
		B	-192.9	-176.4	8.2	92.3	-92.3	-4648.5	4648.5
		C	-81.5	-93.0	-5.7	43.6	-43.6	-2417.5	2417.5
1F	2F	A	320.3	372.2	26.0	-156.5	156.5	-3740.9	3740.9
		B	-241.9	-298.9	-28.5	122.2	-122.2	-5232.5	5232.5
		C	-65.3	-60.5	2.4	28.4	-28.4	-2744.5	2744.5

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-365.9	-207.9	79.0	143.5	-143.5	54.7	-54.7
		B	-540.7	-392.2	74.3	233.2	-233.2	5.4	-5.4
		C	-230.6	-166.8	31.9	99.3	-99.3	-60.1	60.1
8F	9F	A	-496.1	-362.0	67.1	214.5	-214.5	160.9	-160.9
		B	-769.7	-663.8	52.9	358.4	-358.4	40.9	-40.9
		C	-355.7	-318.6	18.5	168.6	-168.6	-201.7	201.7
7F	8F	A	-585.4	-688.6	-51.6	314.6	-314.6	302.3	-302.3
		B	-883.2	-918.6	-17.7	444.9	-444.9	90.5	-90.5
		C	-381.6	-400.2	-9.3	193.0	-193.0	-392.6	392.6
6F	7F	A	-950.2	-797.8	76.2	437.0	-437.0	552.2	-552.2
		B	-1245.6	-1062.6	91.5	577.0	-577.0	13.7	-13.7
		C	-254.9	-288.5	-16.8	135.8	-135.8	-565.8	565.8
5F	6F	A	-1049.0	-891.0	79.0	485.0	-485.0	834.8	-834.8
		B	-1364.1	-1194.9	84.6	639.7	-639.7	-89.2	89.2
		C	-361.9	-358.7	1.6	180.1	-180.1	-745.5	745.5
4F	5F	A	-1137.4	-1034.4	51.5	539.6	-539.6	1144.2	-1144.2
		B	-1480.3	-1331.6	74.4	698.6	-698.6	-192.8	192.8
		C	-391.9	-426.6	-17.4	203.4	-203.4	-951.5	951.5
3F	4F	A	-1240.3	-1124.9	57.7	591.3	-591.3	1493.2	-1493.2
		B	-1663.1	-1510.0	76.6	793.3	-793.3	-323.4	323.4
		C	-351.6	-396.5	-22.5	187.0	-187.0	-1169.9	1169.9
2F	3F	A	-1249.7	-1295.9	-23.1	636.4	-636.4	1858.1	-1858.1
		B	-1620.4	-1612.4	4.0	808.2	-808.2	-465.4	465.4
		C	-381.2	-428.2	-23.5	202.4	-202.4	-1392.9	1392.9
1F	2F	A	-856.2	-1909.3	-526.6	625.0	-625.0	2189.7	-2189.7
		B	-1267.3	-2425.0	-578.8	834.4	-834.4	-585.2	585.2
		C	-315.2	-624.6	-154.7	212.4	-212.4	-1604.9	1604.9

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	365.9	207.9	-79.0	-143.5	143.5	-54.7	54.7
		B	540.7	392.2	-74.3	-233.2	233.2	-5.4	5.4
		C	230.6	166.8	-31.9	-99.3	99.3	60.1	-60.1
8F	9F	A	496.1	362.0	-67.1	-214.5	214.5	-160.9	160.9
		B	769.7	663.8	-52.9	-358.4	358.4	-40.9	40.9
		C	355.7	318.6	-18.5	-168.6	168.6	201.7	-201.7
7F	8F	A	585.4	688.6	51.6	-314.6	314.6	-302.3	302.3
		B	883.2	918.6	17.7	-444.9	444.9	-90.5	90.5
		C	381.6	400.2	9.3	-193.0	193.0	392.6	-392.6
6F	7F	A	950.2	797.8	-76.2	-437.0	437.0	-552.2	552.2
		B	1245.6	1062.6	-91.5	-577.0	577.0	-13.7	13.7
		C	254.9	288.5	16.8	-135.8	135.8	565.8	-565.8
5F	6F	A	1049.0	891.0	-79.0	-485.0	485.0	-834.8	834.8
		B	1364.1	1194.9	-84.6	-639.7	639.7	89.2	-89.2
		C	361.9	358.7	-1.6	-180.1	180.1	745.5	-745.5
4F	5F	A	1137.4	1034.4	-51.5	-539.6	539.6	-1144.2	1144.2
		B	1480.3	1331.6	-74.4	-698.6	698.6	192.8	-192.8
		C	391.9	426.6	17.4	-203.4	203.4	951.5	-951.5

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	A	1240.3	1124.9	-57.7	-591.3	591.3	-1493.2	1493.2
		B	1663.1	1510.0	-76.6	-793.3	793.3	323.4	-323.4
		C	351.6	396.5	22.5	-187.0	187.0	1169.9	-1169.9
2F	3F	A	1249.7	1295.9	23.1	-636.4	636.4	-1858.1	1858.1
		B	1620.4	1612.4	-4.0	-808.2	808.2	465.4	-465.4
		C	381.2	428.2	23.5	-202.4	202.4	1392.9	-1392.9
1F	2F	A	856.2	1909.3	526.6	-625.0	625.0	-2189.7	2189.7
		B	1267.3	2425.0	578.8	-834.4	834.4	585.2	-585.2
		C	315.2	624.6	154.7	-212.4	212.4	1604.9	-1604.9

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-563.4	762.1	545.4	302.5	333.5	0.0	0.0
	B	C	-385.1	133.4	96.2	185.1	115.2	0.0	0.0
9F	A	B	-616.3	619.8	363.6	258.8	259.3	0.0	0.0
	B	C	-178.5	191.3	93.7	119.8	116.4	0.0	0.0
8F	A	B	-567.0	613.2	391.6	255.4	262.7	0.0	0.0
	B	C	-232.7	156.0	84.2	132.2	104.0	0.0	0.0
7F	A	B	-582.8	607.9	419.9	267.6	271.5	0.0	0.0
	B	C	-206.9	160.9	94.7	128.0	108.2	0.0	0.0
6F	A	B	-600.0	621.0	404.8	267.9	271.2	0.0	0.0
	B	C	-202.3	161.5	96.7	127.3	109.0	0.0	0.0
5F	A	B	-586.3	622.2	411.0	266.7	272.3	0.0	0.0
	B	C	-213.4	154.5	94.6	129.8	106.4	0.0	0.0
4F	A	B	-600.7	639.9	400.4	268.2	274.3	0.0	0.0
	B	C	-211.2	151.5	97.2	129.9	106.3	0.0	0.0
3F	A	B	-603.0	654.7	391.8	267.2	275.3	0.0	0.0
	B	C	-214.1	147.9	97.6	130.8	105.4	0.0	0.0
2F	A	B	-591.2	675.8	387.2	264.6	277.8	0.0	0.0
	B	C	-222.6	135.6	99.5	133.7	102.5	0.0	0.0
1F	A	B	-372.1	1066.8	850.6	376.4	485.0	0.0	0.0
	B	C	-759.8	54.1	11.2	298.3	102.3	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	364.6	329.0	17.8	-54.2	54.2	0.0	0.0
	B	C	211.8	231.7	-9.9	-61.6	61.6	0.0	0.0
9F	A	B	703.7	656.5	23.6	-106.3	106.3	0.0	0.0
	B	C	492.1	508.5	-8.2	-139.0	139.0	0.0	0.0
8F	A	B	946.7	865.1	40.8	-141.6	141.6	0.0	0.0
	B	C	660.4	677.4	-8.5	-185.8	185.8	0.0	0.0
7F	A	B	1634.6	1558.5	38.0	-249.5	249.5	0.0	0.0
	B	C	581.9	631.8	-25.0	-168.6	168.6	0.0	0.0
6F	A	B	1841.3	1768.1	36.6	-282.0	282.0	0.0	0.0
	B	C	629.4	626.3	1.6	-174.4	174.4	0.0	0.0
5F	A	B	2022.5	1930.1	46.2	-308.8	308.8	0.0	0.0
	B	C	712.1	722.1	-5.0	-199.2	199.2	0.0	0.0
4F	A	B	2268.1	2187.7	40.2	-348.1	348.1	0.0	0.0
	B	C	768.5	747.7	10.4	-210.6	210.6	0.0	0.0
3F	A	B	2367.8	2292.2	37.8	-364.1	364.1	0.0	0.0
	B	C	795.5	746.1	24.7	-214.1	214.1	0.0	0.0
2F	A	B	2146.2	2091.2	27.5	-331.0	331.0	0.0	0.0
	B	C	750.1	714.1	18.0	-203.4	203.4	0.0	0.0
1F	A	B	1902.3	1400.1	251.1	-258.0	258.0	0.0	0.0
	B	C	1008.2	614.9	196.7	-225.4	225.4	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-364.6	-329.0	-17.8	54.2	-54.2	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	B	C	-211.8	-231.7	9.9	61.6	-61.6	0.0	0.0
9F	A	B	-703.7	-656.5	-23.6	106.3	-106.3	0.0	0.0
	B	C	-492.1	-508.5	8.2	139.0	-139.0	0.0	0.0
8F	A	B	-946.7	-865.1	-40.8	141.6	-141.6	0.0	0.0
	B	C	-660.4	-677.4	8.5	185.8	-185.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1634.6	-1558.5	-38.0	249.5	-249.5	0.0	0.0
	B	C	-581.9	-631.8	25.0	168.6	-168.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1841.3	-1768.1	-36.6	282.0	-282.0	0.0	0.0
	B	C	-629.4	-626.3	-1.6	174.4	-174.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2022.5	-1930.1	-46.2	308.8	-308.8	0.0	0.0
	B	C	-712.1	-722.1	5.0	199.2	-199.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2268.1	-2187.7	-40.2	348.1	-348.1	0.0	0.0
	B	C	-768.5	-747.7	-10.4	210.6	-210.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2367.8	-2292.2	-37.8	364.1	-364.1	0.0	0.0
	B	C	-795.5	-746.1	-24.7	214.1	-214.1	0.0	0.0
2F	A	B	-2146.2	-2091.2	-27.5	331.0	-331.0	0.0	0.0
	B	C	-750.1	-714.1	-18.0	203.4	-203.4	0.0	0.0
1F	A	B	-1902.3	-1400.1	-251.1	258.0	-258.0	0.0	0.0
	B	C	-1008.2	-614.9	-196.7	225.4	-225.4	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	563.4	370.0	-96.7	-233.4	233.4	-425.4	425.4
		B	-376.9	-273.0	52.0	162.5	-162.5	-683.2	683.2
		C	-133.4	-115.5	8.9	62.2	-62.2	-250.9	250.9
8F	9F	A	246.3	273.8	13.8	-130.0	130.0	-826.7	826.7
		B	-168.4	-186.8	-9.2	88.8	-88.8	-1206.6	1206.6
		C	-75.8	-78.3	-1.3	38.5	-38.5	-521.7	521.7
7F	8F	A	293.1	240.4	-26.4	-131.7	131.7	-1224.7	1224.7
		B	-193.7	-163.2	15.3	88.1	-88.1	-1745.6	1745.6
		C	-77.7	-80.4	-1.3	39.0	-39.0	-780.0	780.0
6F	7F	A	342.5	290.9	-25.8	-158.3	158.3	-1640.9	1640.9
		B	-237.9	-205.9	16.0	110.9	-110.9	-2295.2	2295.2
		C	-80.5	-85.0	-2.2	41.4	-41.4	-1046.5	1046.5
5F	6F	A	309.1	282.8	-13.1	-148.0	148.0	-2061.0	2061.0
		B	-212.7	-200.9	5.9	103.4	-103.4	-2847.0	2847.0
		C	-76.5	-80.8	-2.1	39.3	-39.3	-1314.0	1314.0
4F	5F	A	303.5	256.6	-23.5	-139.2	139.2	-2479.8	2479.8
		B	-208.0	-180.8	13.6	96.6	-96.6	-3402.5	3402.5
		C	-73.7	-79.8	-3.1	38.1	-38.1	-1578.5	1578.5
3F	4F	A	344.1	299.5	-22.3	-160.9	160.9	-2900.6	2900.6
		B	-247.9	-226.1	10.9	118.5	-118.5	-3960.5	3960.5
		C	-71.7	-77.5	-2.9	37.3	-37.3	-1842.3	1842.3
2F	3F	A	303.5	270.6	-16.4	-143.5	143.5	-3320.5	3320.5
		B	-214.5	-197.0	8.7	102.9	-102.9	-4520.4	4520.4
		C	-70.4	-79.2	-4.4	37.4	-37.4	-2104.4	2104.4
1F	2F	A	320.5	372.1	25.8	-156.5	156.5	-3743.8	3743.8
		B	-256.3	-307.0	-25.3	127.3	-127.3	-5086.1	5086.1
		C	-56.5	-54.1	1.2	25.0	-25.0	-2372.8	2372.8

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-364.6	-207.6	78.5	143.0	-143.0	54.3	-54.3
		B	-540.8	-389.1	75.9	232.5	-232.5	7.2	-7.2
		C	-231.7	-163.3	34.2	98.7	-98.7	-61.4	61.4
8F	9F	A	-496.1	-362.5	66.8	214.6	-214.6	160.5	-160.5
		B	-759.5	-653.6	52.9	353.3	-353.3	39.8	-39.8
		C	-345.2	-307.7	18.7	163.2	-163.2	-200.4	200.4
7F	8F	A	-584.3	-687.4	-51.6	314.0	-314.0	302.0	-302.0
		B	-871.9	-909.3	-18.7	439.8	-439.8	83.8	-83.8
		C	-369.7	-388.4	-9.4	187.2	-187.2	-386.2	386.2
6F	7F	A	-947.1	-795.6	75.8	435.7	-435.7	551.3	-551.3
		B	-1231.1	-1049.8	90.7	570.2	-570.2	2.7	-2.7
		C	-243.5	-276.7	-16.6	130.0	-130.0	-554.9	554.9

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	A	-1045.7	-888.5	78.6	483.6	-483.6	833.2	-833.2
		B	-1347.7	-1179.8	84.0	631.9	-631.9	-105.1	105.1
		C	-349.5	-344.9	2.3	173.6	-173.6	-729.3	729.3
4F	5F	A	-1134.0	-1031.4	51.3	538.0	-538.0	1141.8	-1141.8
		B	-1462.3	-1315.6	73.4	690.2	-690.2	-214.9	214.9
		C	-377.2	-410.7	-16.8	195.8	-195.8	-928.7	928.7
3F	4F	A	-1236.7	-1121.7	57.5	589.6	-589.6	1490.1	-1490.1
		B	-1640.6	-1489.7	75.4	782.6	-782.6	-352.8	352.8
		C	-337.0	-380.6	-21.8	179.4	-179.4	-1139.4	1139.4
2F	3F	A	-1246.1	-1292.8	-23.3	634.7	-634.7	1854.2	-1854.2
		B	-1597.9	-1590.8	3.6	797.2	-797.2	-503.0	503.0
		C	-365.4	-410.2	-22.4	193.9	-193.9	-1353.7	1353.7
1F	2F	A	-853.5	-1902.3	-524.4	622.8	-622.8	2185.3	-2185.3
		B	-1250.5	-2408.4	-578.9	826.9	-826.9	-630.9	630.9
		C	-303.9	-614.9	-155.5	207.6	-207.6	-1557.3	1557.3

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	364.6	207.6	-78.5	-143.0	143.0	-54.3	54.3
		B	540.8	389.1	-75.9	-232.5	232.5	-7.2	7.2
		C	231.7	163.3	-34.2	-98.7	98.7	61.4	-61.4
8F	9F	A	496.1	362.5	-66.8	-214.6	214.6	-160.5	160.5
		B	759.5	653.6	-52.9	-353.3	353.3	-39.8	39.8
		C	345.2	307.7	-18.7	-163.2	163.2	200.4	-200.4
7F	8F	A	584.3	687.4	51.6	-314.0	314.0	-302.0	302.0
		B	871.9	909.3	18.7	-439.8	439.8	-83.8	83.8
		C	369.7	388.4	9.4	-187.2	187.2	386.2	-386.2
6F	7F	A	947.1	795.6	-75.8	-435.7	435.7	-551.3	551.3
		B	1231.1	1049.8	-90.7	-570.2	570.2	-2.7	2.7
		C	243.5	276.7	16.6	-130.0	130.0	554.9	-554.9
5F	6F	A	1045.7	888.5	-78.6	-483.6	483.6	-833.2	833.2
		B	1347.7	1179.8	-84.0	-631.9	631.9	105.1	-105.1
		C	349.5	344.9	-2.3	-173.6	173.6	729.3	-729.3
4F	5F	A	1134.0	1031.4	-51.3	-538.0	538.0	-1141.8	1141.8
		B	1462.3	1315.6	-73.4	-690.2	690.2	214.9	-214.9
		C	377.2	410.7	16.8	-195.8	195.8	928.7	-928.7
3F	4F	A	1236.7	1121.7	-57.5	-589.6	589.6	-1490.1	1490.1
		B	1640.6	1489.7	-75.4	-782.6	782.6	352.8	-352.8
		C	337.0	380.6	21.8	-179.4	179.4	1139.4	-1139.4
2F	3F	A	1246.1	1292.8	23.3	-634.7	634.7	-1854.2	1854.2
		B	1597.9	1590.8	-3.6	-797.2	797.2	503.0	-503.0
		C	365.4	410.2	22.4	-193.9	193.9	1353.7	-1353.7
1F	2F	A	853.5	1902.3	524.4	-622.8	622.8	-2185.3	2185.3
		B	1250.5	2408.4	578.9	-826.9	826.9	630.9	-630.9
		C	303.9	614.9	155.5	-207.6	207.6	1557.3	-1557.3

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-560.5	764.5	545.7	302.1	334.0	0.0	0.0
	B	C	-375.3	138.4	98.6	183.1	117.2	0.0	0.0
9F	A	B	-614.7	616.4	366.1	258.9	259.2	0.0	0.0
	B	C	-136.9	180.3	77.9	96.3	114.4	0.0	0.0
8F	A	B	-565.7	609.6	394.0	255.6	262.5	0.0	0.0
	B	C	-188.5	143.5	70.5	108.6	102.1	0.0	0.0
7F	A	B	-578.2	606.1	423.1	267.4	271.7	0.0	0.0
	B	C	-161.9	149.6	80.7	104.0	106.7	0.0	0.0
6F	A	B	-594.6	621.3	407.3	267.5	271.6	0.0	0.0
	B	C	-157.9	149.5	82.8	103.5	107.2	0.0	0.0
5F	A	B	-582.3	620.7	413.8	266.5	272.5	0.0	0.0
	B	C	-169.9	141.5	80.8	106.2	104.4	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	A	B	-596.9	639.2	402.6	267.9	274.5	0.0	0.0
	B	C	-168.8	137.3	83.4	106.7	104.0	0.0	0.0
3F	A	B	-600.4	654.0	393.5	267.0	275.4	0.0	0.0
	B	C	-173.5	131.8	83.8	108.1	102.6	0.0	0.0
2F	A	B	-591.2	671.2	389.5	265.0	277.5	0.0	0.0
	B	C	-184.2	119.2	84.8	111.3	99.3	0.0	0.0
1F	A	B	-371.8	1070.8	848.7	376.1	485.3	0.0	0.0
	B	C	-755.9	49.5	15.4	298.4	102.2	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	363.4	325.4	19.0	-53.8	53.8	0.0	0.0
	B	C	216.7	233.7	-8.5	-62.6	62.6	0.0	0.0
9F	A	B	704.5	659.9	22.3	-106.6	106.6	0.0	0.0
	B	C	471.9	489.4	-8.7	-133.5	133.5	0.0	0.0
8F	A	B	947.3	869.6	38.9	-141.9	141.9	0.0	0.0
	B	C	628.3	646.3	-9.0	-177.0	177.0	0.0	0.0
7F	A	B	1631.9	1559.7	36.1	-249.3	249.3	0.0	0.0
	B	C	552.0	600.6	-24.3	-160.1	160.1	0.0	0.0
6F	A	B	1837.5	1768.5	34.5	-281.7	281.7	0.0	0.0
	B	C	593.9	594.1	-0.1	-165.0	165.0	0.0	0.0
5F	A	B	2018.4	1931.2	43.6	-308.6	308.6	0.0	0.0
	B	C	670.6	683.9	-6.6	-188.1	188.1	0.0	0.0
4F	A	B	2263.1	2187.8	37.7	-347.7	347.7	0.0	0.0
	B	C	721.2	706.7	7.2	-198.3	198.3	0.0	0.0
3F	A	B	2362.5	2291.4	35.5	-363.6	363.6	0.0	0.0
	B	C	743.5	703.3	20.1	-200.9	200.9	0.0	0.0
2F	A	B	2141.6	2092.1	24.8	-330.8	330.8	0.0	0.0
	B	C	701.4	674.6	13.4	-191.1	191.1	0.0	0.0
1F	A	B	1895.5	1392.7	251.4	-256.9	256.9	0.0	0.0
	B	C	996.6	602.3	197.1	-222.1	222.1	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-363.4	-325.4	-19.0	53.8	-53.8	0.0	0.0
	B	C	-216.7	-233.7	8.5	62.6	-62.6	0.0	0.0
9F	A	B	-704.5	-659.9	-22.3	106.6	-106.6	0.0	0.0
	B	C	-471.9	-489.4	8.7	133.5	-133.5	0.0	0.0
8F	A	B	-947.3	-869.6	-38.9	141.9	-141.9	0.0	0.0
	B	C	-628.3	-646.3	9.0	177.0	-177.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1631.9	-1559.7	-36.1	249.3	-249.3	0.0	0.0
	B	C	-552.0	-600.6	24.3	160.1	-160.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1837.5	-1768.5	-34.5	281.7	-281.7	0.0	0.0
	B	C	-593.9	-594.1	0.1	165.0	-165.0	0.0	0.0
5F	A	B	-2018.4	-1931.2	-43.6	308.6	-308.6	0.0	0.0
	B	C	-670.6	-683.9	6.6	188.1	-188.1	0.0	0.0
4F	A	B	-2263.1	-2187.8	-37.7	347.7	-347.7	0.0	0.0
	B	C	-721.2	-706.7	-7.2	198.3	-198.3	0.0	0.0
3F	A	B	-2362.5	-2291.4	-35.5	363.6	-363.6	0.0	0.0
	B	C	-743.5	-703.3	-20.1	200.9	-200.9	0.0	0.0
2F	A	B	-2141.6	-2092.1	-24.8	330.8	-330.8	0.0	0.0
	B	C	-701.4	-674.6	-13.4	191.1	-191.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1895.5	-1392.7	-251.4	256.9	-256.9	0.0	0.0
	B	C	-996.6	-602.3	-197.1	222.1	-222.1	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	560.5	368.6	-96.0	-232.3	232.3	-416.7	416.7
		B	-389.1	-288.7	50.2	169.4	-169.4	-673.2	673.2
		C	-138.4	-113.4	12.5	62.9	-62.9	-253.9	253.9
8F	9F	A	246.1	273.6	13.7	-129.9	129.9	-804.4	804.4
		B	-190.8	-207.9	-8.6	99.7	-99.7	-1155.9	1155.9
		C	-66.9	-71.0	-2.1	34.5	-34.5	-483.6	483.6
7F	8F	A	292.1	239.1	-26.5	-131.2	131.2	-1191.8	1191.8

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	B	-213.2	-180.0	16.6	97.1	-97.1	-1658.6	1658.6
		C	-72.5	-74.8	-1.2	36.4	-36.4	-702.6	702.6
6F	7F	A	339.1	288.1	-25.5	-156.8	156.8	-1595.2	1595.2
		B	-264.1	-228.1	18.0	123.1	-123.1	-2171.6	2171.6
		C	-74.8	-78.9	-2.1	38.4	-38.4	-928.2	928.2
5F	6F	A	306.4	280.7	-12.8	-146.8	146.8	-2003.1	2003.1
		B	-235.3	-221.4	6.9	114.2	-114.2	-2688.6	2688.6
		C	-70.6	-74.3	-1.9	36.2	-36.2	-1155.3	1155.3
4F	5F	A	301.5	255.0	-23.3	-138.3	138.3	-2412.3	2412.3
		B	-229.4	-199.0	15.2	106.4	-106.4	-3211.7	3211.7
		C	-67.2	-72.6	-2.7	34.7	-34.7	-1380.3	1380.3
3F	4F	A	341.9	297.9	-22.0	-159.9	159.9	-2821.1	2821.1
		B	-271.4	-245.7	12.8	129.3	-129.3	-3733.7	3733.7
		C	-64.8	-69.8	-2.5	33.6	-33.6	-1605.6	1605.6
2F	3F	A	302.5	270.7	-15.9	-143.3	143.3	-3233.2	3233.2
		B	-234.8	-216.6	9.1	112.9	-112.9	-4262.4	4262.4
		C	-62.1	-69.0	-3.5	32.8	-32.8	-1830.1	1830.1
1F	2F	A	320.5	371.8	25.7	-156.5	156.5	-3655.6	3655.6
		B	-270.3	-314.9	-22.3	132.3	-132.3	-4803.3	4803.3
		C	-50.2	-49.5	0.3	22.5	-22.5	-2063.0	2063.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-363.4	-207.7	77.8	142.8	-142.8	52.0	-52.0
		B	-542.1	-385.5	78.3	231.9	-231.9	10.4	-10.4
		C	-233.7	-158.7	37.5	98.1	-98.1	-62.6	62.6
8F	9F	A	-496.8	-363.6	66.6	215.1	-215.1	156.2	-156.2
		B	-746.3	-640.2	53.1	346.6	-346.6	39.6	-39.6
		C	-330.8	-292.7	19.0	155.9	-155.9	-196.1	196.1
7F	8F	A	-583.8	-686.8	-51.5	313.7	-313.7	295.7	-295.7
		B	-857.6	-897.8	-20.1	433.4	-433.4	77.0	-77.0
		C	-353.6	-372.5	-9.4	179.3	-179.3	-373.0	373.0
6F	7F	A	-945.1	-794.2	75.5	434.8	-434.8	542.5	-542.5
		B	-1213.9	-1034.4	89.7	562.1	-562.1	-9.5	9.5
		C	-228.1	-261.0	-16.4	122.3	-122.3	-532.9	532.9
5F	6F	A	-1043.3	-886.9	78.2	482.6	-482.6	821.7	-821.7
		B	-1328.0	-1161.4	83.3	622.4	-622.4	-123.4	123.4
		C	-333.1	-326.3	3.4	164.9	-164.9	-697.7	697.7
4F	5F	A	-1131.6	-1029.2	51.2	536.8	-536.8	1127.8	-1127.8
		B	-1440.4	-1296.2	72.1	679.9	-679.9	-241.2	241.2
		C	-357.5	-389.4	-15.9	185.6	-185.6	-885.7	885.7
3F	4F	A	-1234.0	-1119.2	57.4	588.3	-588.3	1470.1	-1470.1
		B	-1612.8	-1464.8	74.0	769.4	-769.4	-386.1	386.1
		C	-317.3	-359.3	-21.0	169.1	-169.1	-1083.8	1083.8
2F	3F	A	-1243.3	-1290.4	-23.6	633.4	-633.4	1828.7	-1828.7
		B	-1570.1	-1563.8	3.1	783.5	-783.5	-544.6	544.6
		C	-344.1	-385.8	-20.9	182.5	-182.5	-1284.5	1284.5
1F	2F	A	-851.2	-1895.5	-522.1	620.7	-620.7	2156.0	-2156.0
		B	-1229.8	-2389.3	-579.7	817.9	-817.9	-681.6	681.6
		C	-288.8	-602.3	-156.7	201.4	-201.4	-1475.4	1475.4

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	363.4	207.7	-77.8	-142.8	142.8	-52.0	52.0
		B	542.1	385.5	-78.3	-231.9	231.9	-10.4	10.4
		C	233.7	158.7	-37.5	-98.1	98.1	62.6	-62.6
8F	9F	A	496.8	363.6	-66.6	-215.1	215.1	-156.2	156.2
		B	746.3	640.2	-53.1	-346.6	346.6	-39.6	39.6
		C	330.8	292.7	-19.0	-155.9	155.9	196.1	-196.1
7F	8F	A	583.8	686.8	51.5	-313.7	313.7	-295.7	295.7
		B	857.6	897.8	20.1	-433.4	433.4	-77.0	77.0
		C	353.6	372.5	9.4	-179.3	179.3	373.0	-373.0
6F	7F	A	945.1	794.2	-75.5	-434.8	434.8	-542.5	542.5
		B	1213.9	1034.4	-89.7	-562.1	562.1	9.5	-9.5

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	C	228.1	261.0	16.4	-122.3	122.3	532.9	-532.9
5F	6F	A	1043.3	886.9	-78.2	-482.6	482.6	-821.7	821.7
		B	1328.0	1161.4	-83.3	-622.4	622.4	123.4	-123.4
		C	333.1	326.3	-3.4	-164.9	164.9	697.7	-697.7
4F	5F	A	1131.6	1029.2	-51.2	-536.8	536.8	-1127.8	1127.8
		B	1440.4	1296.2	-72.1	-679.9	679.9	241.2	-241.2
		C	357.5	389.4	15.9	-185.6	185.6	885.7	-885.7
3F	4F	A	1234.0	1119.2	-57.4	-588.3	588.3	-1470.1	1470.1
		B	1612.8	1464.8	-74.0	-769.4	769.4	386.1	-386.1
		C	317.3	359.3	21.0	-169.1	169.1	1083.8	-1083.8
2F	3F	A	1243.3	1290.4	23.6	-633.4	633.4	-1828.7	1828.7
		B	1570.1	1563.8	-3.1	-783.5	783.5	544.6	-544.6
		C	344.1	385.8	20.9	-182.5	182.5	1284.5	-1284.5
1F	2F	A	851.2	1895.5	522.1	-620.7	620.7	-2156.0	2156.0
		B	1229.8	2389.3	579.7	-817.9	817.9	681.6	-681.6
		C	288.8	602.3	156.7	-201.4	201.4	1475.4	-1475.4

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-368.2	486.2	336.1	199.6	218.0	0.0	0.0
	B	C	-210.3	110.3	66.2	116.1	88.3	0.0	0.0
9F	A	B	-478.0	499.1	292.6	218.6	221.9	0.0	0.0
	B	C	-121.3	162.7	72.6	94.4	121.0	0.0	0.0
8F	A	B	-456.5	491.6	307.1	217.5	223.0	0.0	0.0
	B	C	-153.9	138.2	68.5	102.4	113.0	0.0	0.0
7F	A	B	-465.9	495.6	328.3	226.6	231.3	0.0	0.0
	B	C	-136.0	142.6	75.3	99.3	116.1	0.0	0.0
6F	A	B	-478.9	506.3	316.4	226.8	231.1	0.0	0.0
	B	C	-132.6	142.7	76.9	98.8	116.6	0.0	0.0
5F	A	B	-470.5	505.1	321.2	226.3	231.7	0.0	0.0
	B	C	-142.3	136.0	75.4	101.1	114.4	0.0	0.0
4F	A	B	-481.1	517.9	309.5	226.1	231.8	0.0	0.0
	B	C	-141.9	132.5	77.4	101.5	113.9	0.0	0.0
3F	A	B	-484.4	527.6	303.0	225.6	232.3	0.0	0.0
	B	C	-145.6	128.4	77.5	102.6	112.8	0.0	0.0
2F	A	B	-490.7	561.3	312.5	232.7	243.7	0.0	0.0
	B	C	-162.9	121.0	81.9	111.2	114.6	0.0	0.0
1F	A	B	-295.3	802.9	594.7	287.8	367.1	0.0	0.0
	B	C	-540.1	50.9	27.1	231.2	95.3	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	343.3	309.3	17.0	-51.0	51.0	0.0	0.0
	B	C	210.0	224.5	-7.2	-60.3	60.3	0.0	0.0
9F	A	B	655.6	617.8	18.9	-99.5	99.5	0.0	0.0
	B	C	449.1	463.0	-6.9	-126.7	126.7	0.0	0.0
8F	A	B	877.6	811.0	33.3	-131.9	131.9	0.0	0.0
	B	C	596.2	610.7	-7.3	-167.6	167.6	0.0	0.0
7F	A	B	1490.3	1430.0	30.1	-228.1	228.1	0.0	0.0
	B	C	528.8	567.0	-19.1	-152.2	152.2	0.0	0.0
6F	A	B	1659.9	1603.8	28.1	-255.0	255.0	0.0	0.0
	B	C	564.7	559.7	2.5	-156.2	156.2	0.0	0.0
5F	A	B	1819.4	1748.1	35.7	-278.7	278.7	0.0	0.0
	B	C	636.8	644.0	-3.6	-177.9	177.9	0.0	0.0
4F	A	B	1949.7	1891.4	29.2	-300.1	300.1	0.0	0.0
	B	C	689.3	667.1	11.1	-188.4	188.4	0.0	0.0
3F	A	B	2011.7	1956.7	27.5	-310.0	310.0	0.0	0.0
	B	C	705.1	662.4	21.4	-189.9	189.9	0.0	0.0
2F	A	B	1829.8	1795.0	17.4	-283.2	283.2	0.0	0.0
	B	C	669.2	637.9	15.6	-181.5	181.5	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	A	B	1754.7	1296.4	229.1	-238.4	238.4	0.0	0.0
	B	C	972.9	589.4	191.7	-217.0	217.0	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-343.3	-309.3	-17.0	51.0	-51.0	0.0	0.0
	B	C	-210.0	-224.5	7.2	60.3	-60.3	0.0	0.0
9F	A	B	-655.6	-617.8	-18.9	99.5	-99.5	0.0	0.0
	B	C	-449.1	-463.0	6.9	126.7	-126.7	0.0	0.0
8F	A	B	-877.6	-811.0	-33.3	131.9	-131.9	0.0	0.0
	B	C	-596.2	-610.7	7.3	167.6	-167.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1490.3	-1430.0	-30.1	228.1	-228.1	0.0	0.0
	B	C	-528.8	-567.0	19.1	152.2	-152.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1659.9	-1603.8	-28.1	255.0	-255.0	0.0	0.0
	B	C	-564.7	-559.7	-2.5	156.2	-156.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1819.4	-1748.1	-35.7	278.7	-278.7	0.0	0.0
	B	C	-636.8	-644.0	3.6	177.9	-177.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1949.7	-1891.4	-29.2	300.1	-300.1	0.0	0.0
	B	C	-689.3	-667.1	-11.1	188.4	-188.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2011.7	-1956.7	-27.5	310.0	-310.0	0.0	0.0
	B	C	-705.1	-662.4	-21.4	189.9	-189.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1829.8	-1795.0	-17.4	283.2	-283.2	0.0	0.0
	B	C	-669.2	-637.9	-15.6	181.5	-181.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1754.7	-1296.4	-229.1	238.4	-238.4	0.0	0.0
	B	C	-972.9	-589.4	-191.7	217.0	-217.0	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	368.2	262.3	-53.0	-157.6	157.6	-274.4	274.4
		B	-275.9	-219.0	28.5	123.7	-123.7	-430.7	430.7
		C	-110.3	-97.3	6.5	51.9	-51.9	-157.7	157.7
8F	9F	A	215.7	226.2	5.2	-110.5	110.5	-589.4	589.4
		B	-158.9	-168.7	-4.9	81.9	-81.9	-849.7	849.7
		C	-65.4	-68.8	-1.7	33.6	-33.6	-350.1	350.1
7F	8F	A	230.3	190.0	-20.2	-103.8	103.8	-900.4	900.4
		B	-169.0	-143.9	12.5	77.3	-77.3	-1273.1	1273.1
		C	-69.4	-71.4	-1.0	34.8	-34.8	-532.9	532.9
6F	7F	A	276.0	231.7	-22.2	-126.9	126.9	-1224.5	1224.5
		B	-215.7	-184.4	15.6	100.0	-100.0	-1705.4	1705.4
		C	-71.2	-75.1	-2.0	36.6	-36.6	-721.6	721.6
5F	6F	A	247.3	225.3	-11.0	-118.1	118.1	-1552.2	1552.2
		B	-189.4	-178.1	5.7	91.9	-91.9	-2140.3	2140.3
		C	-67.5	-71.3	-1.9	34.7	-34.7	-911.0	911.0
4F	5F	A	245.2	205.9	-19.7	-112.1	112.1	-1877.2	1877.2
		B	-184.8	-159.3	12.7	85.5	-85.5	-2575.1	2575.1
		C	-64.7	-70.0	-2.6	33.5	-33.5	-1097.0	1097.0
3F	4F	A	275.2	236.2	-19.5	-127.8	127.8	-2212.3	2212.3
		B	-216.8	-195.1	10.8	103.0	-103.0	-3021.9	3021.9
		C	-62.4	-67.1	-2.4	32.4	-32.4	-1281.4	1281.4
2F	3F	A	248.3	226.8	-10.7	-118.8	118.8	-2544.1	2544.1
		B	-186.8	-173.2	6.8	90.0	-90.0	-3466.6	3466.6
		C	-61.2	-69.4	-4.1	32.7	-32.7	-1463.5	1463.5
1F	2F	A	263.9	295.3	15.7	-126.4	126.4	-2879.1	2879.1
		B	-225.2	-262.8	-18.8	110.3	-110.3	-3923.3	3923.3
		C	-51.6	-50.9	0.4	23.2	-23.2	-1650.5	1650.5

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-343.3	-186.8	78.2	132.5	-132.5	52.7	-52.7
		B	-519.3	-359.3	80.0	219.7	-219.7	8.3	-8.3
		C	-224.5	-147.8	38.3	93.1	-93.1	-60.9	60.9
8F	9F	A	-468.8	-335.5	66.6	201.1	-201.1	154.9	-154.9
		B	-707.6	-600.9	53.3	327.1	-327.1	33.9	-33.9
		C	-315.2	-275.5	19.8	147.7	-147.7	-188.4	188.4

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	A	-542.1	-640.4	-49.2	292.0	-292.0	289.7	-289.7
		B	-806.3	-844.8	-19.2	407.7	-407.7	68.0	-68.0
		C	-335.2	-354.9	-9.9	170.4	-170.4	-357.1	357.1
6F	7F	A	-849.9	-706.5	71.7	389.1	-389.1	521.4	-521.4
		B	-1114.0	-939.6	87.2	513.4	-513.4	-10.1	10.1
		C	-212.1	-244.2	-16.1	114.1	-114.1	-510.7	510.7
5F	6F	A	-953.4	-798.6	77.4	438.0	-438.0	780.1	-780.1
		B	-1228.9	-1063.1	82.9	573.0	-573.0	-111.2	111.2
		C	-315.5	-306.5	4.5	155.5	-155.5	-668.4	668.4
4F	5F	A	-1020.8	-911.2	54.8	480.0	-480.0	1062.7	-1062.7
		B	-1321.7	-1170.6	75.6	619.2	-619.2	-214.4	214.4
		C	-337.5	-368.6	-15.5	175.4	-175.4	-847.9	847.9
3F	4F	A	-1038.5	-941.2	48.6	494.9	-494.9	1369.4	-1369.4
		B	-1410.2	-1278.3	65.9	672.1	-672.1	-330.3	330.3
		C	-298.5	-338.6	-20.0	159.3	-159.3	-1037.7	1037.7
2F	3F	A	-1070.5	-1125.2	-27.3	548.9	-548.9	1685.9	-1685.9
		B	-1383.5	-1378.8	2.4	690.6	-690.6	-454.6	454.6
		C	-323.9	-363.4	-19.8	171.8	-171.8	-1229.0	1229.0
1F	2F	A	-704.7	-1754.7	-525.0	555.8	-555.8	1973.8	-1973.8
		B	-1085.4	-2269.2	-591.9	758.1	-758.1	-559.3	559.3
		C	-274.6	-589.4	-157.4	195.3	-195.3	-1411.7	1411.7

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	343.3	186.8	-78.2	-132.5	132.5	-52.7	52.7
		B	519.3	359.3	-80.0	-219.7	219.7	-8.3	8.3
		C	224.5	147.8	-38.3	-93.1	93.1	60.9	-60.9
8F	9F	A	468.8	335.5	-66.6	-201.1	201.1	-154.9	154.9
		B	707.6	600.9	-53.3	-327.1	327.1	-33.9	33.9
		C	315.2	275.5	-19.8	-147.7	147.7	188.4	-188.4
7F	8F	A	542.1	640.4	49.2	-292.0	292.0	-289.7	289.7
		B	806.3	844.8	19.2	-407.7	407.7	-68.0	68.0
		C	335.2	354.9	9.9	-170.4	170.4	357.1	-357.1
6F	7F	A	849.9	706.5	-71.7	-389.1	389.1	-521.4	521.4
		B	1114.0	939.6	-87.2	-513.4	513.4	10.1	-10.1
		C	212.1	244.2	16.1	-114.1	114.1	510.7	-510.7
5F	6F	A	953.4	798.6	-77.4	-438.0	438.0	-780.1	780.1
		B	1228.9	1063.1	-82.9	-573.0	573.0	111.2	-111.2
		C	315.5	306.5	-4.5	-155.5	155.5	668.4	-668.4
4F	5F	A	1020.8	911.2	-54.8	-480.0	480.0	-1062.7	1062.7
		B	1321.7	1170.6	-75.6	-619.2	619.2	214.4	-214.4
		C	337.5	368.6	15.5	-175.4	175.4	847.9	-847.9
3F	4F	A	1038.5	941.2	-48.6	-494.9	494.9	-1369.4	1369.4
		B	1410.2	1278.3	-65.9	-672.1	672.1	330.3	-330.3
		C	298.5	338.6	20.0	-159.3	159.3	1037.7	-1037.7
2F	3F	A	1070.5	1125.2	27.3	-548.9	548.9	-1685.9	1685.9
		B	1383.5	1378.8	-2.4	-690.6	690.6	454.6	-454.6
		C	323.9	363.4	19.8	-171.8	171.8	1229.0	-1229.0
1F	2F	A	704.7	1754.7	525.0	-555.8	555.8	-1973.8	1973.8
		B	1085.4	2269.2	591.9	-758.1	758.1	559.3	-559.3
		C	274.6	589.4	157.4	-195.3	195.3	1411.7	-1411.7

==========

A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)

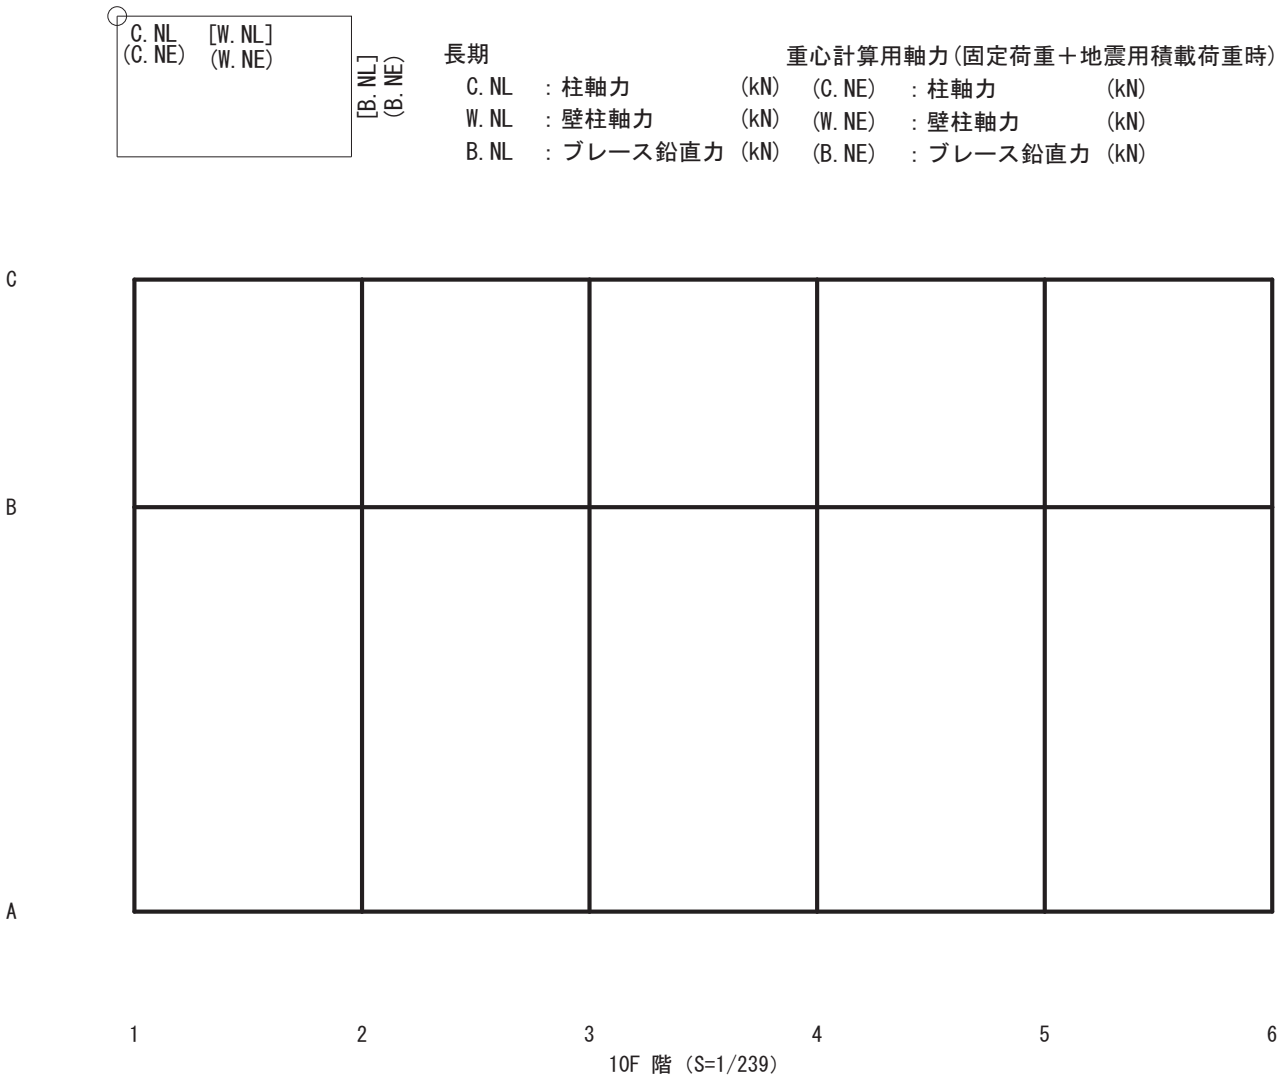

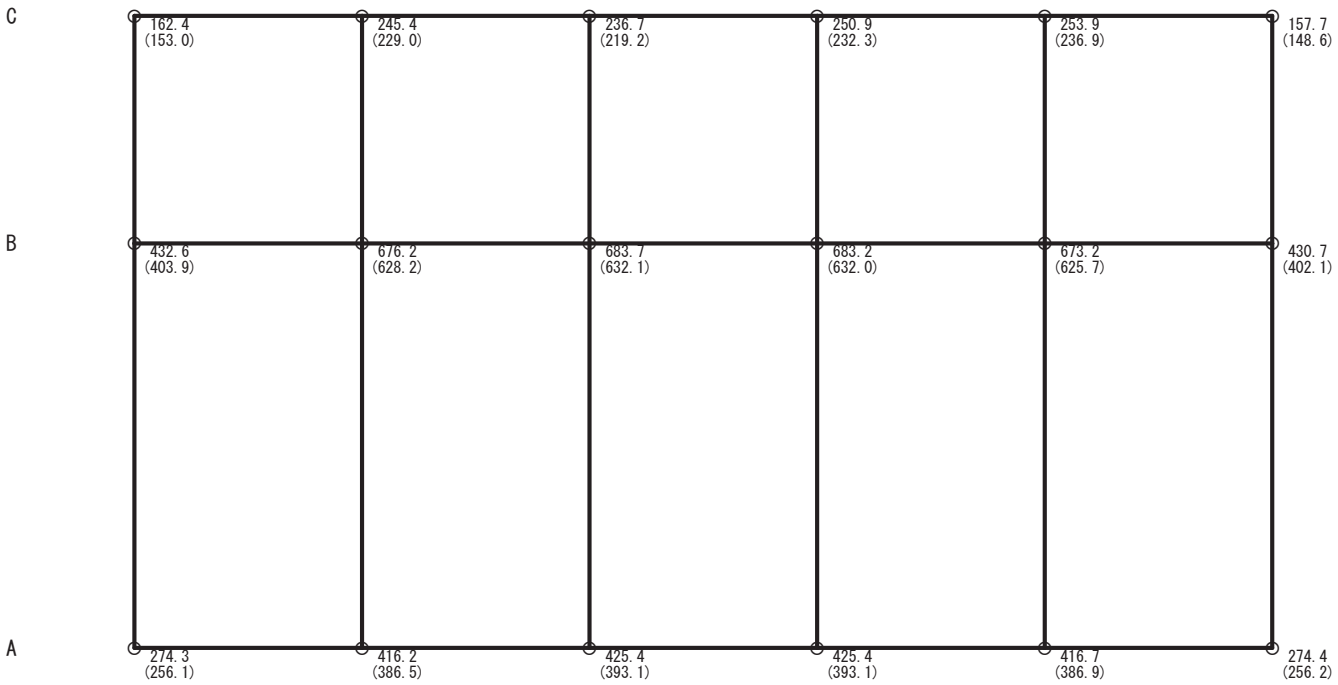

9F 階 (S=1/239)

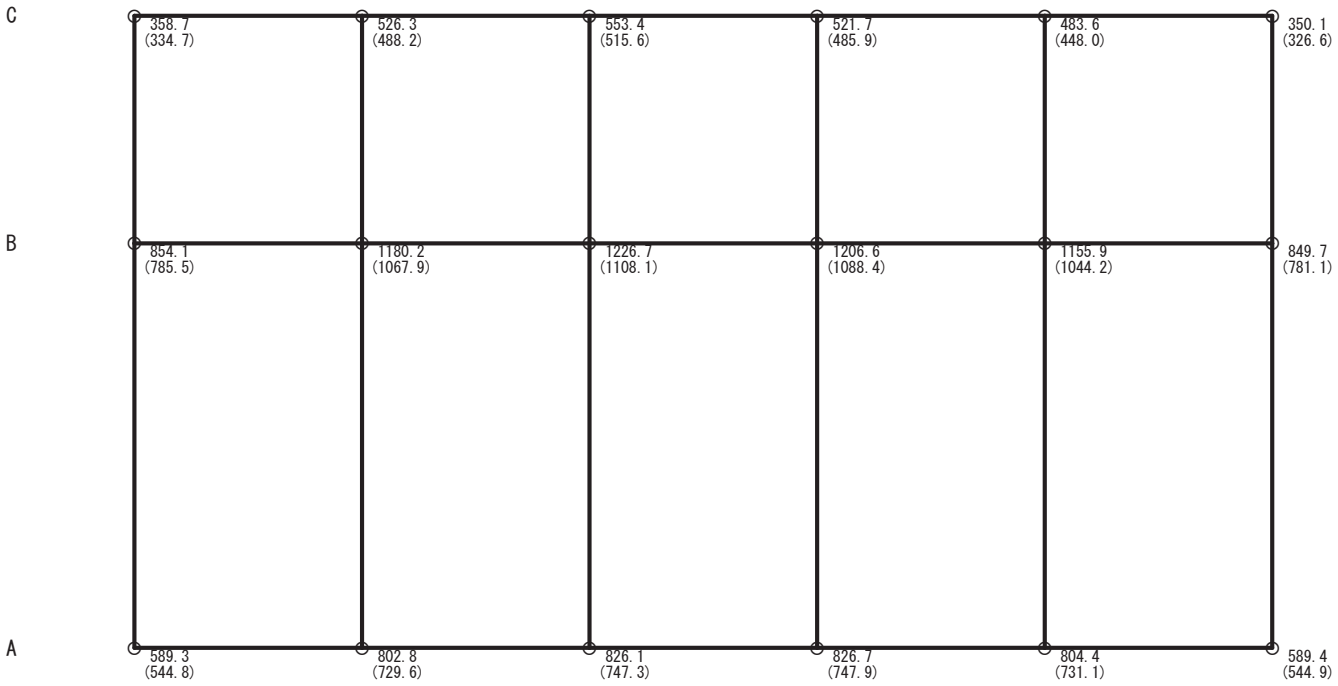

8F 階 (S=1/239)

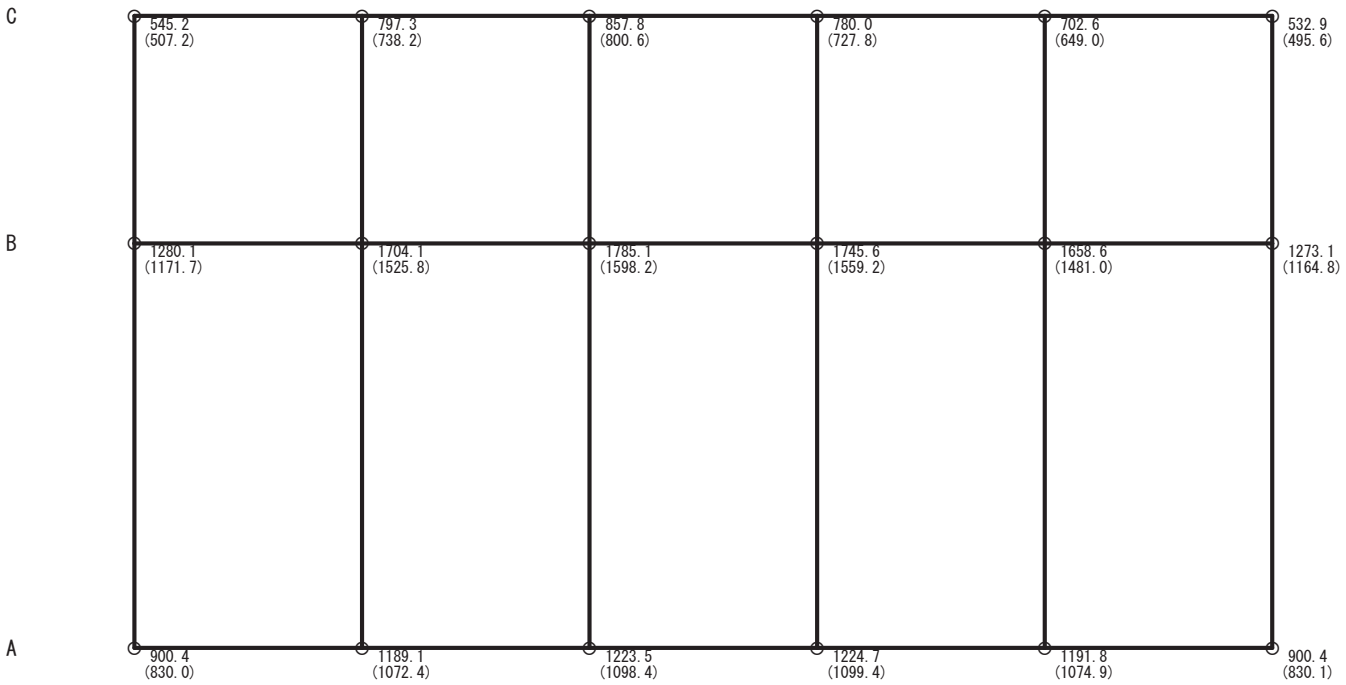

7F 階 (S=1/239)

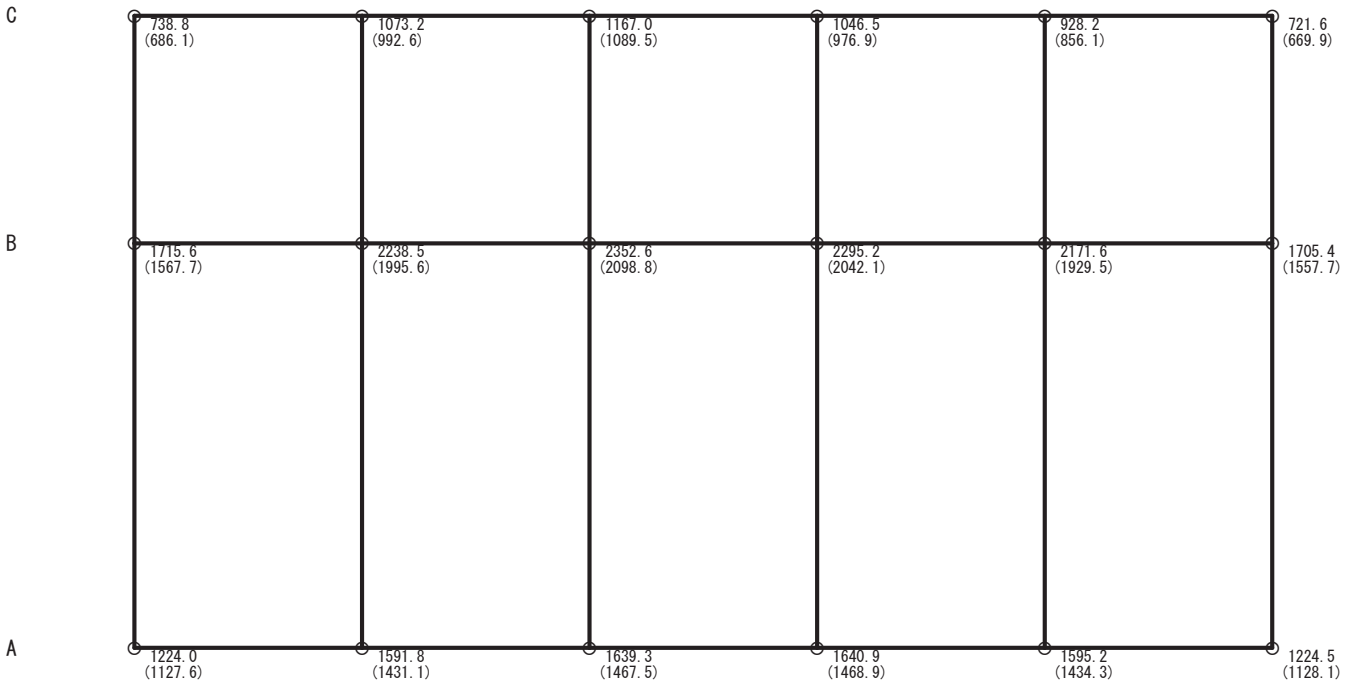

6F 階 (S=1/239)

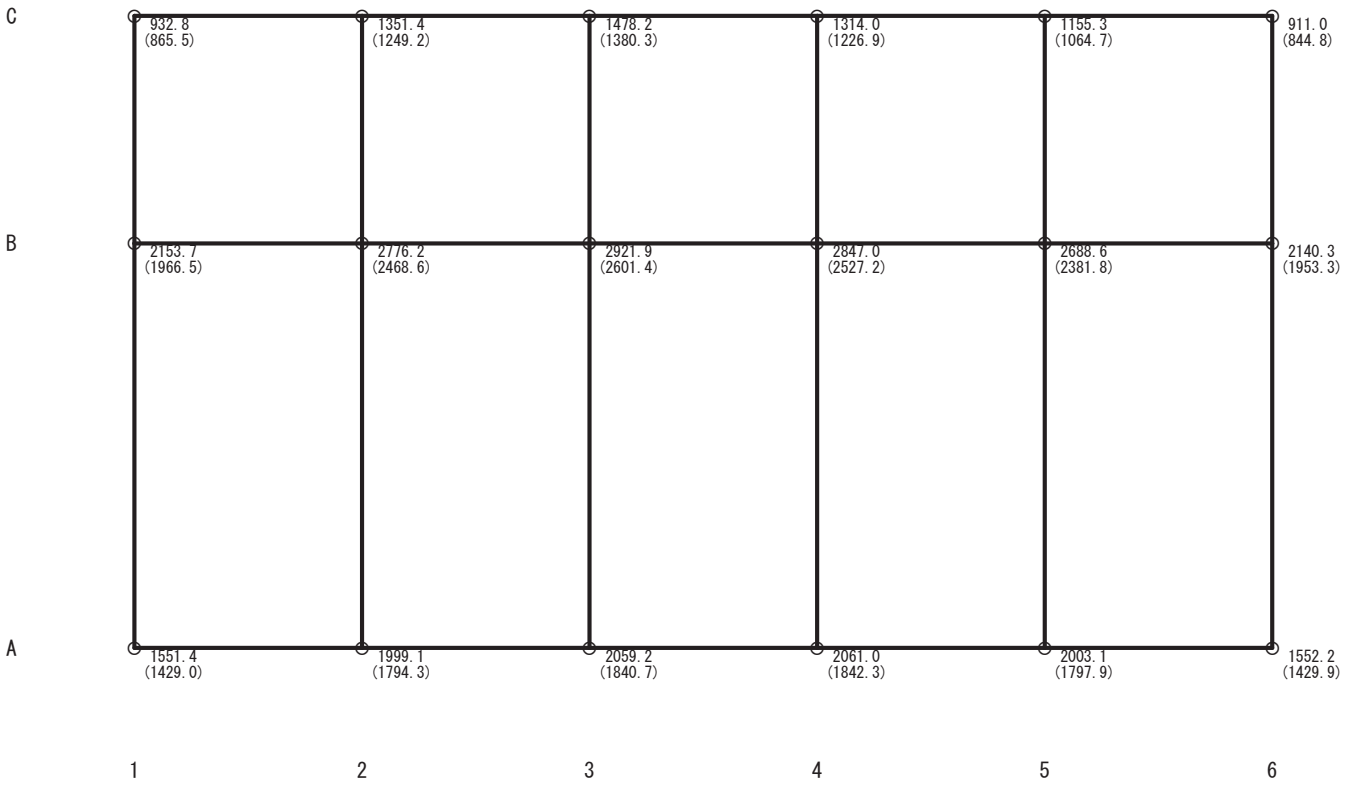

5F 階 (S=1/239)

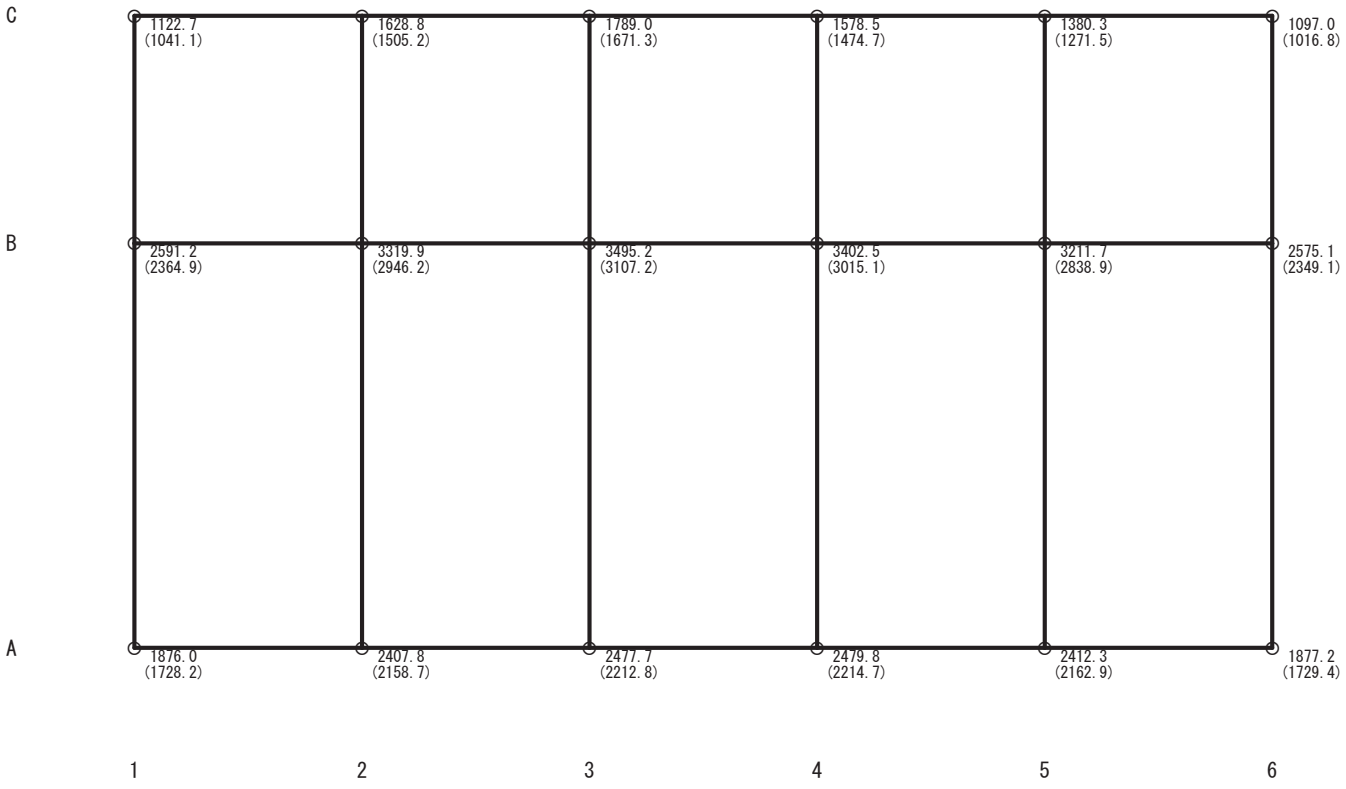

4F 階 (S=1/239)

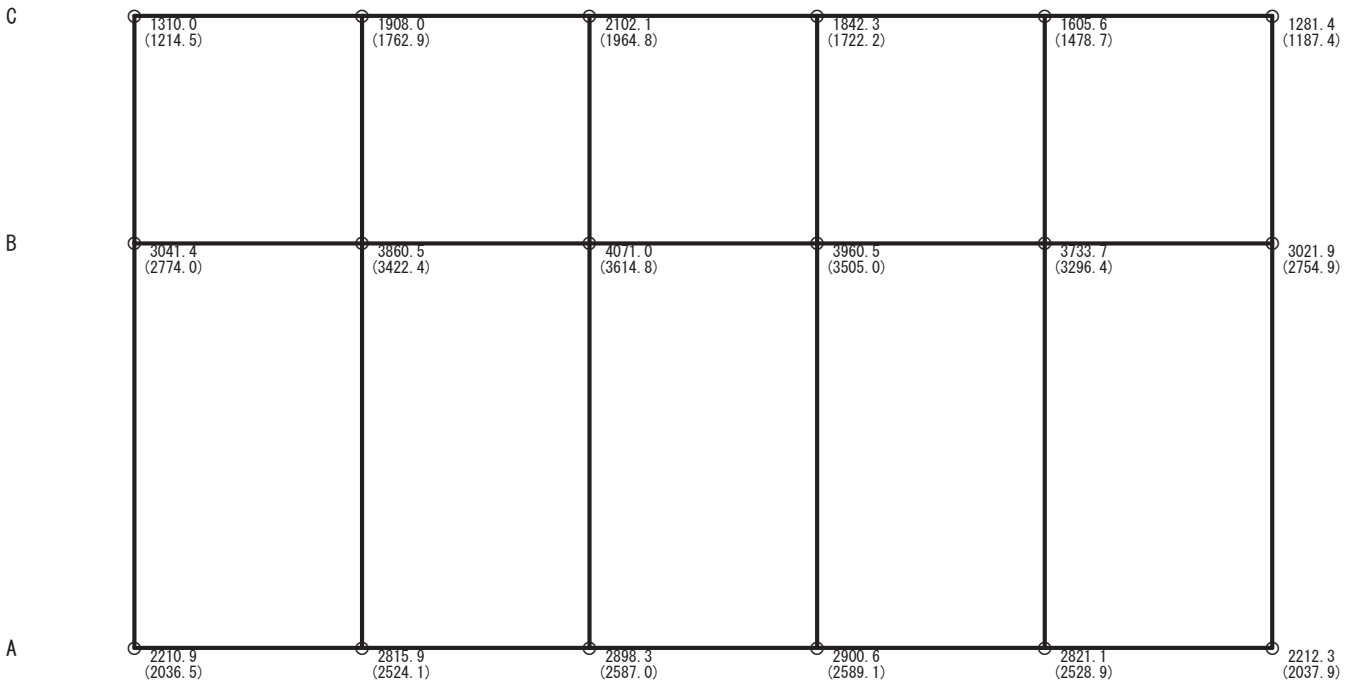

3F 階 (S=1/239)

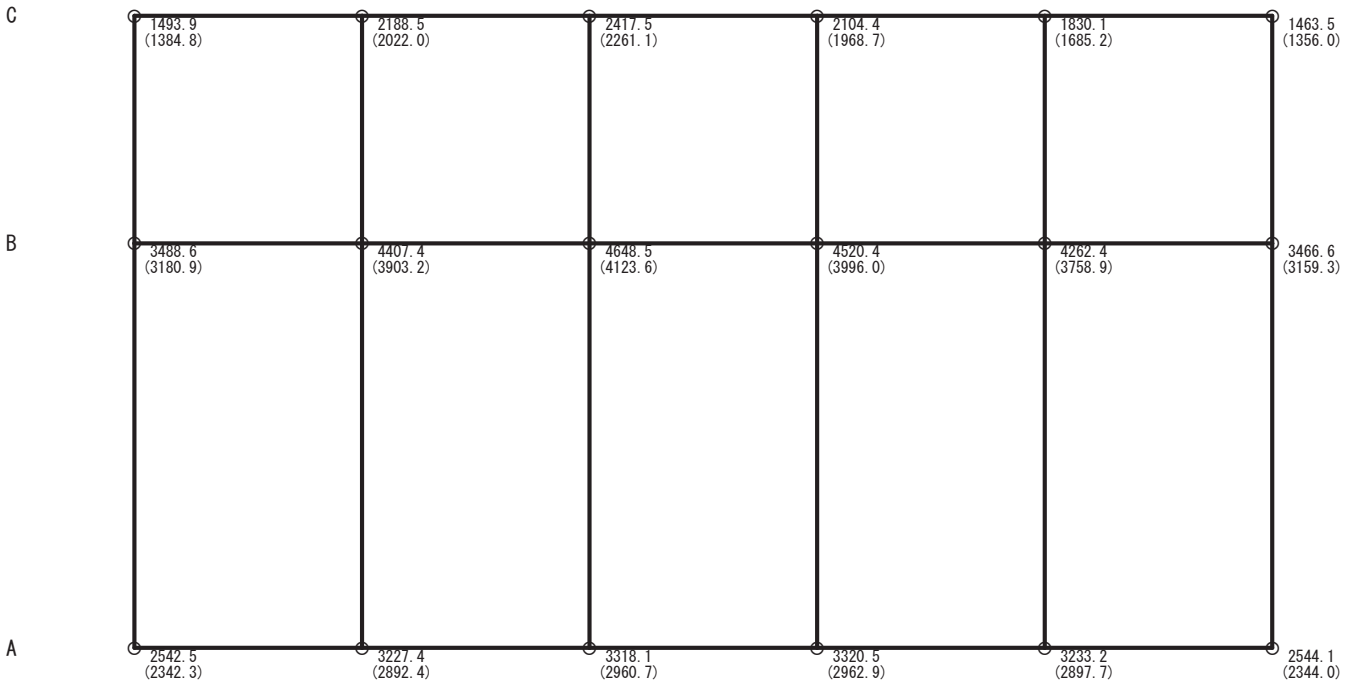

2F 階 (S=1/239)

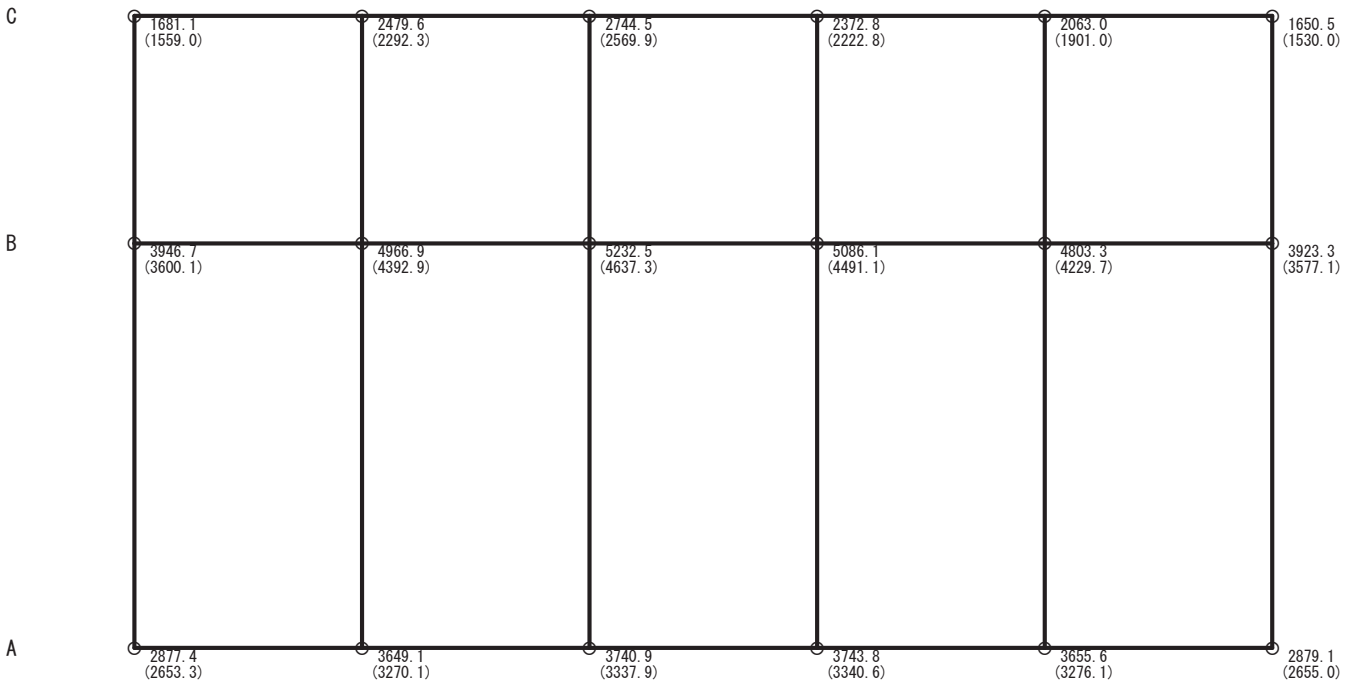

1F 階 (S=1/239)

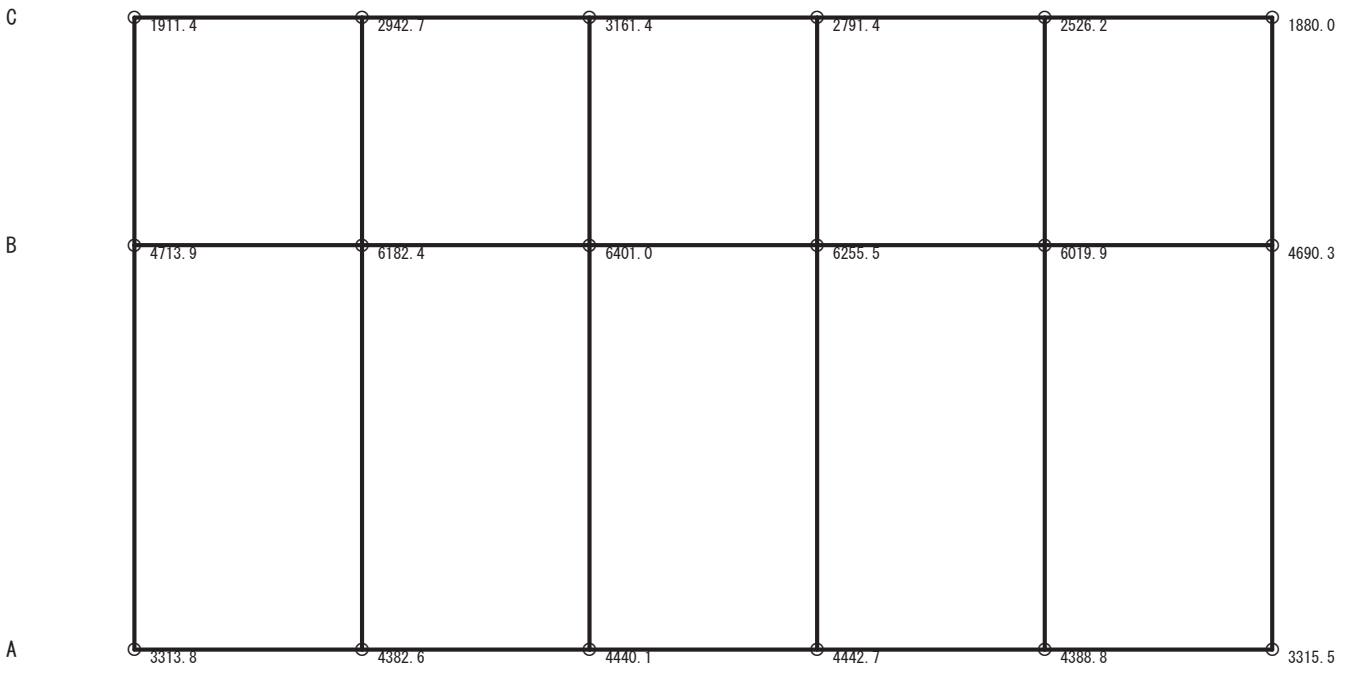

1F 階（基礎計算用軸力） (S=1/239)

A-2.4.2 長期柱軸力表 (kN)

( ) : 重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

9F　階

	1	2	3	4	5	6
C	162.43 (152.97)	245.41 (228.99)	236.68 (219.21)	250.90 (232.31)	253.92 (236.91)	157.75 (148.57)
B	432.59 (403.90)	676.15 (628.23)	683.72 (632.13)	683.20 (632.02)	673.16 (625.69)	430.74 (402.08)
A	274.31 (256.14)	416.18 (386.47)	425.36 (393.14)	425.40 (393.12)	416.68 (386.88)	274.40 (256.22)

8F　階

	1	2	3	4	5	6
C	358.68 (334.70)	526.28 (488.25)	553.42 (515.63)	521.73 (485.87)	483.60 (448.01)	350.06 (326.57)
B	854.10 (785.49)	1180.21 (1067.88)	1226.75 (1108.06)	1206.60 (1088.44)	1155.90 (1044.15)	849.65 (781.10)
A	589.29 (544.78)	802.77 (729.62)	826.13 (747.33)	826.74 (747.86)	804.40 (731.10)	589.36 (544.87)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	545.23 (507.24)	797.28 (738.16)	857.78 (800.62)	780.04 (727.83)	702.63 (649.04)	532.91 (495.60)
B	1280.11 (1171.69)	1704.08 (1525.77)	1785.15 (1598.18)	1745.56 (1559.20)	1658.63 (1481.02)	1273.14 (1164.84)
A	900.36 (830.01)	1189.12 (1072.44)	1223.50 (1098.37)	1224.68 (1099.44)	1191.78 (1074.88)	900.41 (830.09)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	738.81 (686.14)	1073.24 (992.64)	1166.97 (1089.46)	1046.53 (976.86)	928.15 (856.14)	721.60 (669.89)
B	1715.63 (1567.75)	2238.47 (1995.59)	2352.63 (2098.84)	2295.18 (2042.05)	2171.56 (1929.47)	1705.43 (1557.73)
A	1224.04 (1127.62)	1591.76 (1431.08)	1639.32 (1467.46)	1640.93 (1468.92)	1595.20 (1434.25)	1224.50 (1128.11)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	932.81 (865.49)	1351.44 (1249.16)	1478.23 (1380.34)	1314.02 (1226.92)	1155.32 (1064.72)	910.95 (844.82)
B	2153.68 (1966.47)	2776.20 (2468.61)	2921.93 (2601.43)	2846.99 (2527.19)	2688.58 (2381.84)	2140.29 (1953.34)
A	1551.35 (1429.01)	1999.15 (1794.32)	2059.21 (1840.70)	2060.98 (1842.30)	2003.07 (1797.94)	1552.21 (1429.89)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1122.70 (1041.13)	1628.83 (1505.17)	1789.03 (1671.34)	1578.51 (1474.72)	1380.34 (1271.55)	1096.97 (1016.80)
B	2591.19 (2364.91)	3319.91 (2946.21)	3495.20 (3107.15)	3402.51 (3015.14)	3211.73 (2838.89)	2575.10 (2349.13)
A	1875.97 (1728.19)	2407.81 (2158.73)	2477.74 (2212.85)	2479.85 (2214.75)	2412.33 (2162.92)	1877.17 (1729.41)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1310.04 (1214.50)	1907.99 (1762.89)	2102.11 (1964.85)	1842.27 (1722.18)	1605.59 (1478.68)	1281.41 (1187.40)
B	3041.39 (2774.03)	3860.50 (3422.44)	4071.01 (3614.82)	3960.54 (3504.96)	3733.67 (3296.39)	3021.94 (2754.93)
A	2210.89 (2036.53)	2815.87 (2524.07)	2898.33 (2587.03)	2900.62 (2589.10)	2821.11 (2528.93)	2212.28 (2037.95)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1493.94 (1384.80)	2188.49 (2021.98)	2417.49 (2261.08)	2104.37 (1968.67)	1830.08 (1685.22)	1463.54 (1356.01)
B	3488.65 (3180.93)	4407.38 (3903.20)	4648.48 (4123.58)	4520.44 (3995.99)	4262.45 (3758.92)	3466.61 (3159.28)
A	2542.47 (2342.34)	3227.39 (2892.36)	3318.09 (2960.71)	3320.52 (2962.92)	3233.16 (2897.73)	2544.05 (2343.97)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1681.07 (1559.03)	2479.56 (2292.30)	2744.52 (2569.95)	2372.79 (2222.80)	2062.95 (1900.97)	1650.50 (1530.04)
B	3946.74 (3600.15)	4966.87 (4392.87)	5232.49 (4637.29)	5086.09 (4491.11)	4803.31 (4229.75)	3923.31 (3577.12)
A	2877.44 (2653.25)	3649.14 (3270.06)	3740.86 (3337.91)	3743.82 (3340.63)	3655.62 (3276.12)	2879.12 (2654.98)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	1911.38	2942.71	3161.44	2791.45	2526.22	1879.99
B	4713.91	6182.43	6400.98	6255.52	6019.89	4690.31
A	3313.76	4382.60	4440.06	4442.67	4388.81	3315.50

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担

A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角

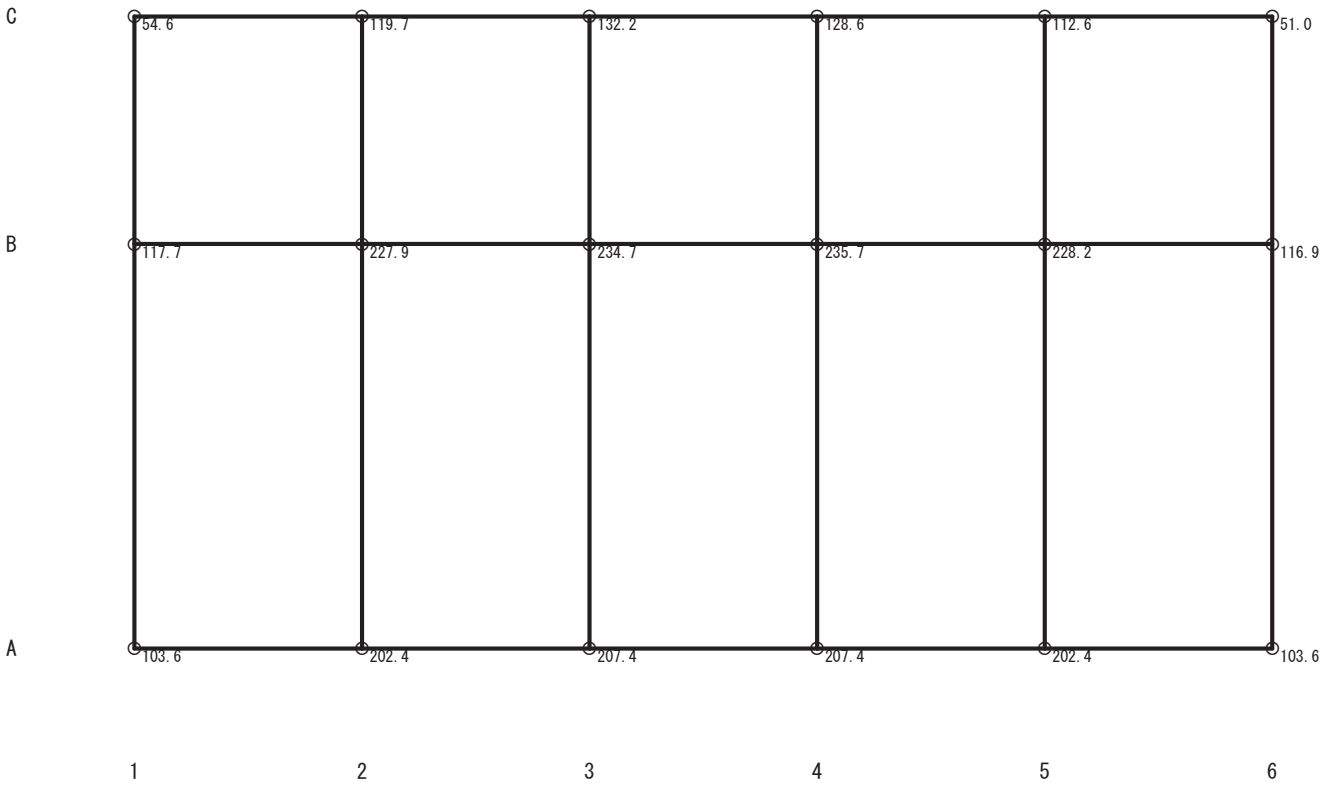

9F 階　〈X方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	598.60	(21.5)	598.60	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1161.06	(41.7)	1161.06	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1026.87	(36.9)	1026.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2786.54	(100.0)	2786.54	0.00	(100.0)	(0.0)

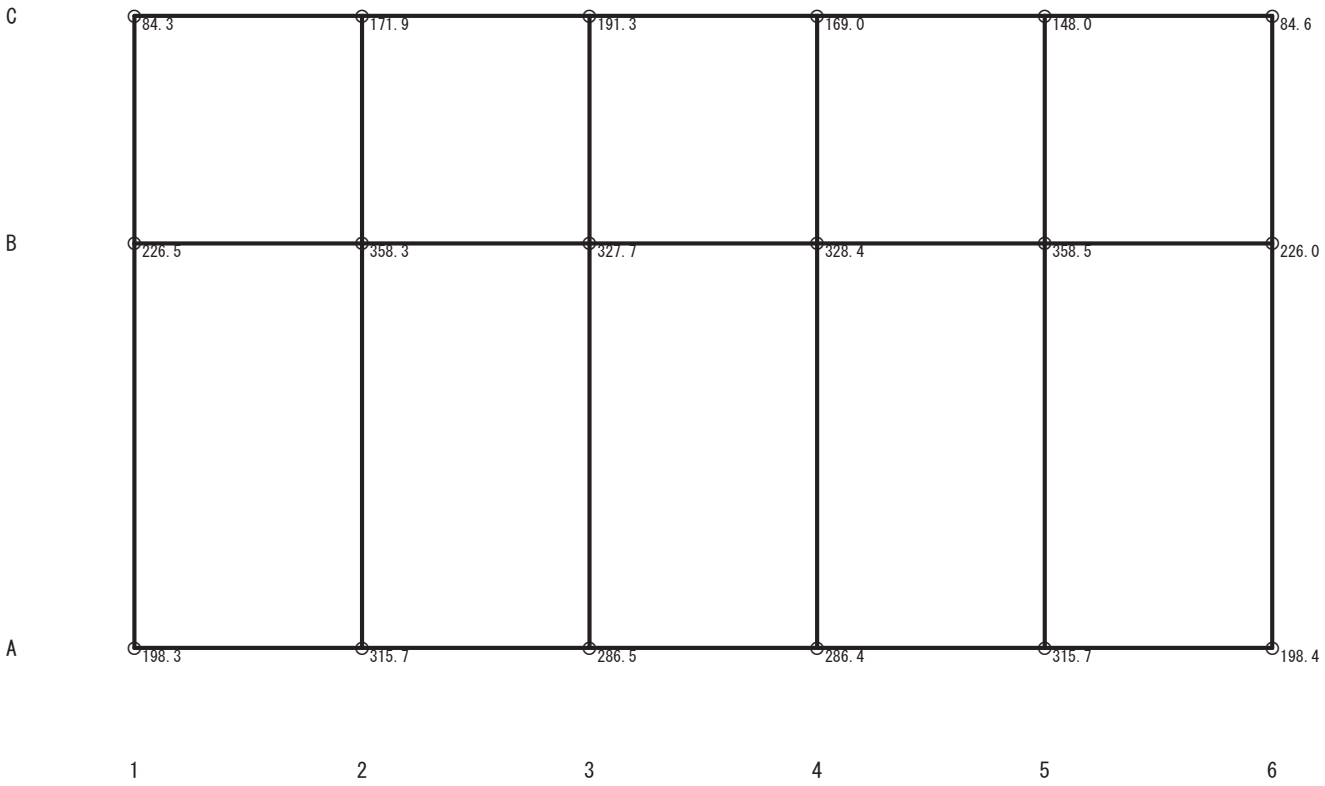

8F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	849.10	(19.9)	849.10	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1825.35	(42.7)	1825.35	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1600.95	(37.4)	1600.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4275.40	(100.0)	4275.40	0.00	(100.0)	(0.0)

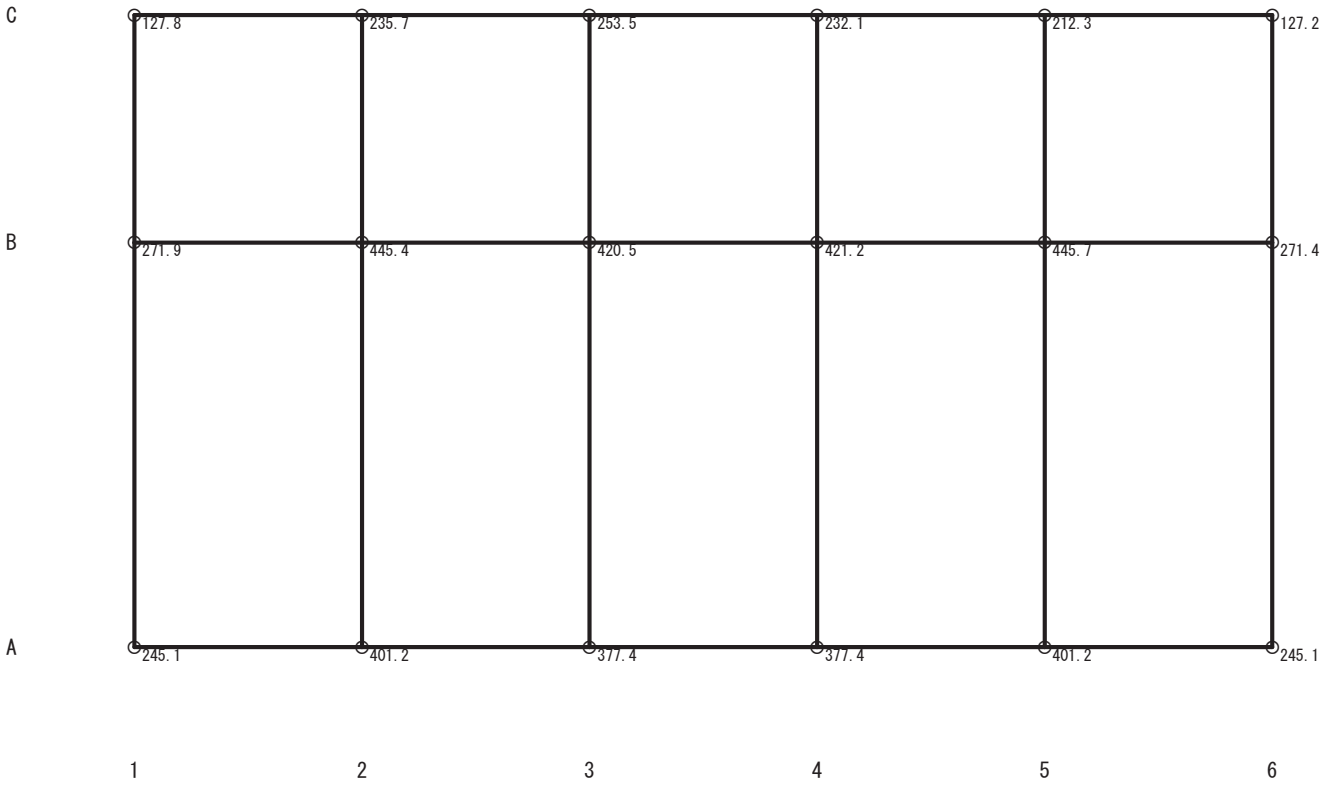

7F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1188.49	(21.6)	1188.49	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2276.09	(41.3)	2276.09	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2047.55	(37.1)	2047.55	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5512.14	(100.0)	5512.14	0.00	(100.0)	(0.0)

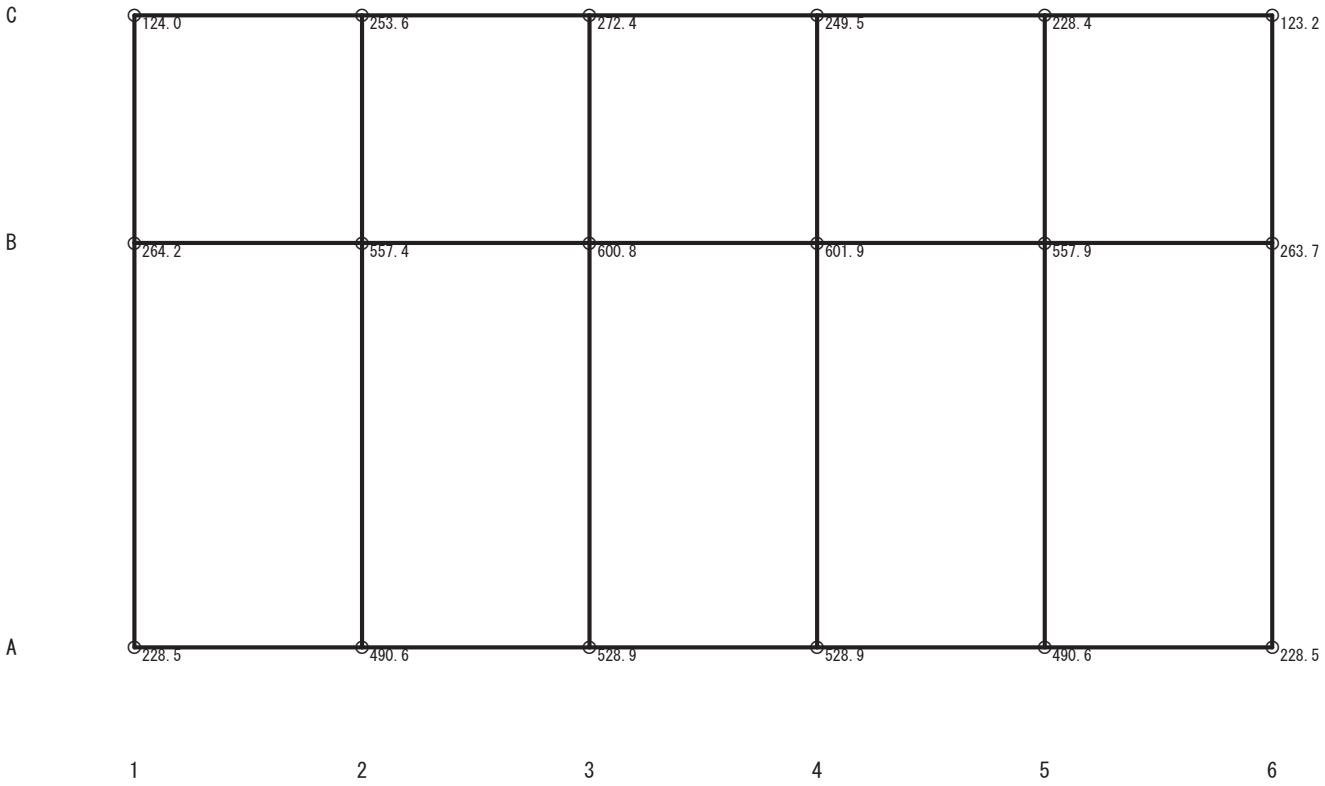

6F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1251.06	(19.0)	1251.06	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2845.96	(43.2)	2845.96	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2496.00	(37.9)	2496.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6593.02	(100.0)	6593.02	0.00	(100.0)	(0.0)

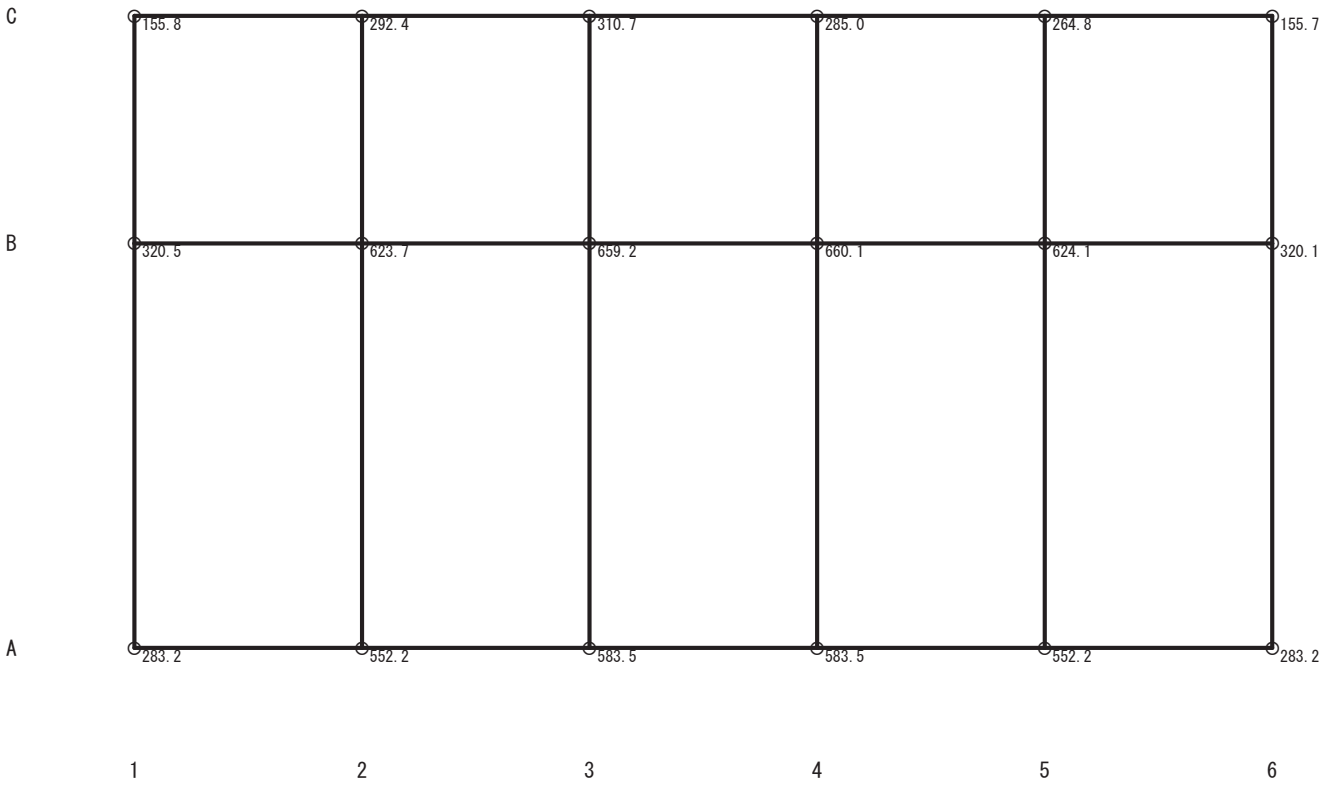

5F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1464.35	(19.5)	1464.35	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3207.80	(42.7)	3207.80	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2837.86	(37.8)	2837.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7510.01	(100.0)	7510.01	0.00	(100.0)	(0.0)

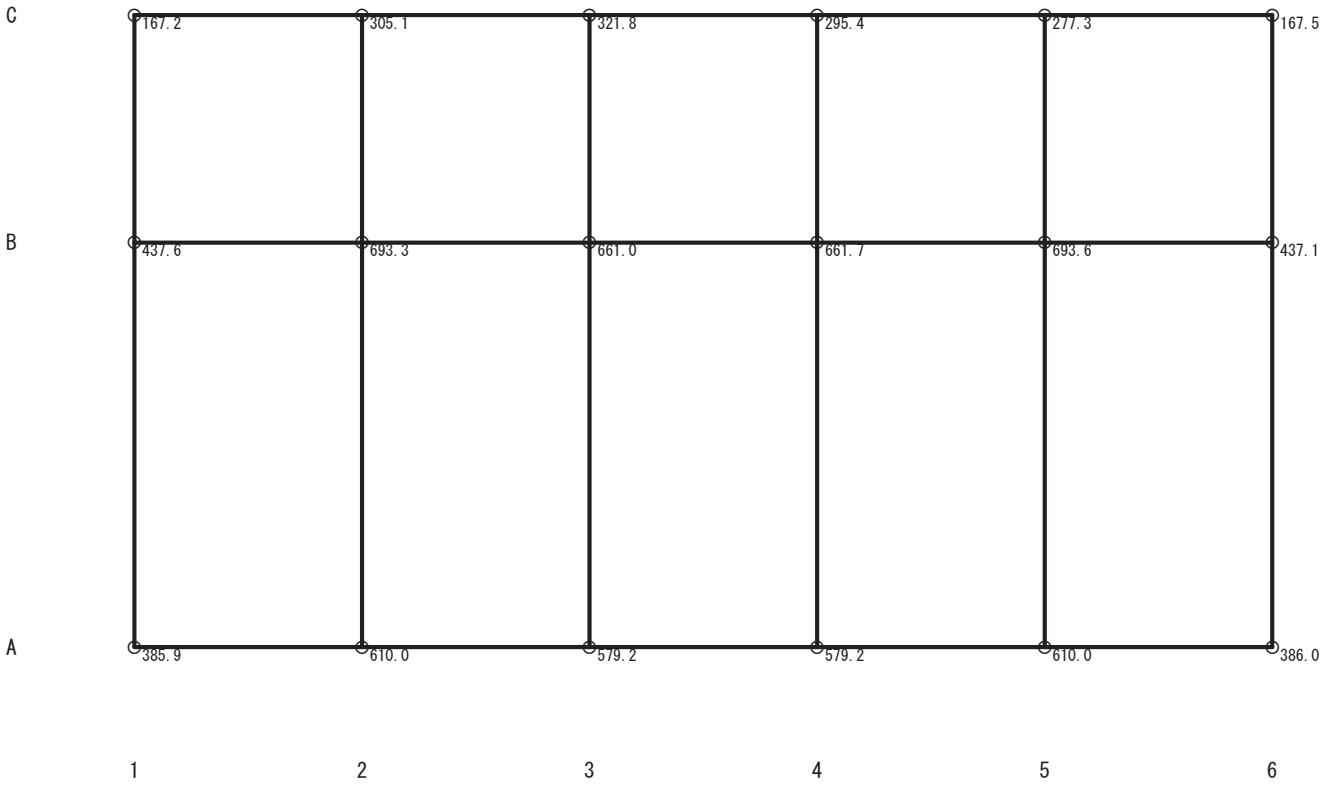

4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1534.30	(18.6)	1534.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3584.32	(43.3)	3584.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3150.32	(38.1)	3150.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8268.94	(100.0)	8268.94	0.00	(100.0)	(0.0)

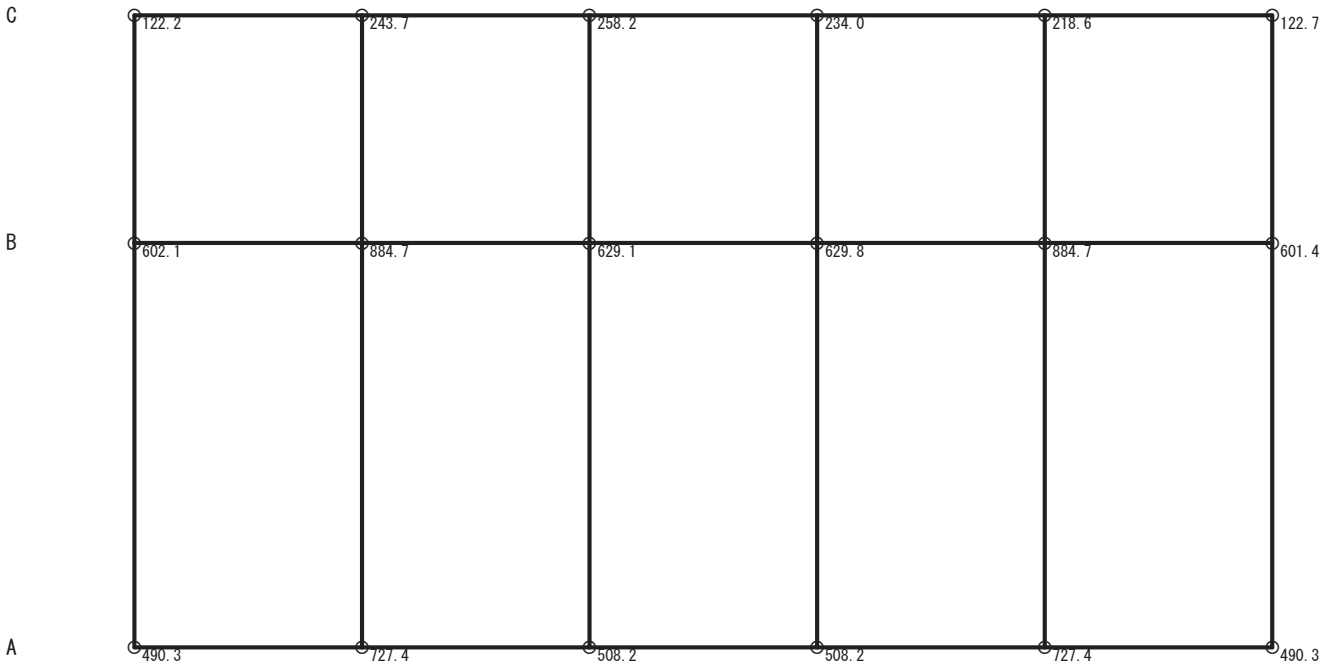

3F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1199.51	(13.5)	1199.51	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4231.72	(47.6)	4231.72	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3451.82	(38.9)	3451.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8883.05	(100.0)	8883.05	0.00	(100.0)	(0.0)

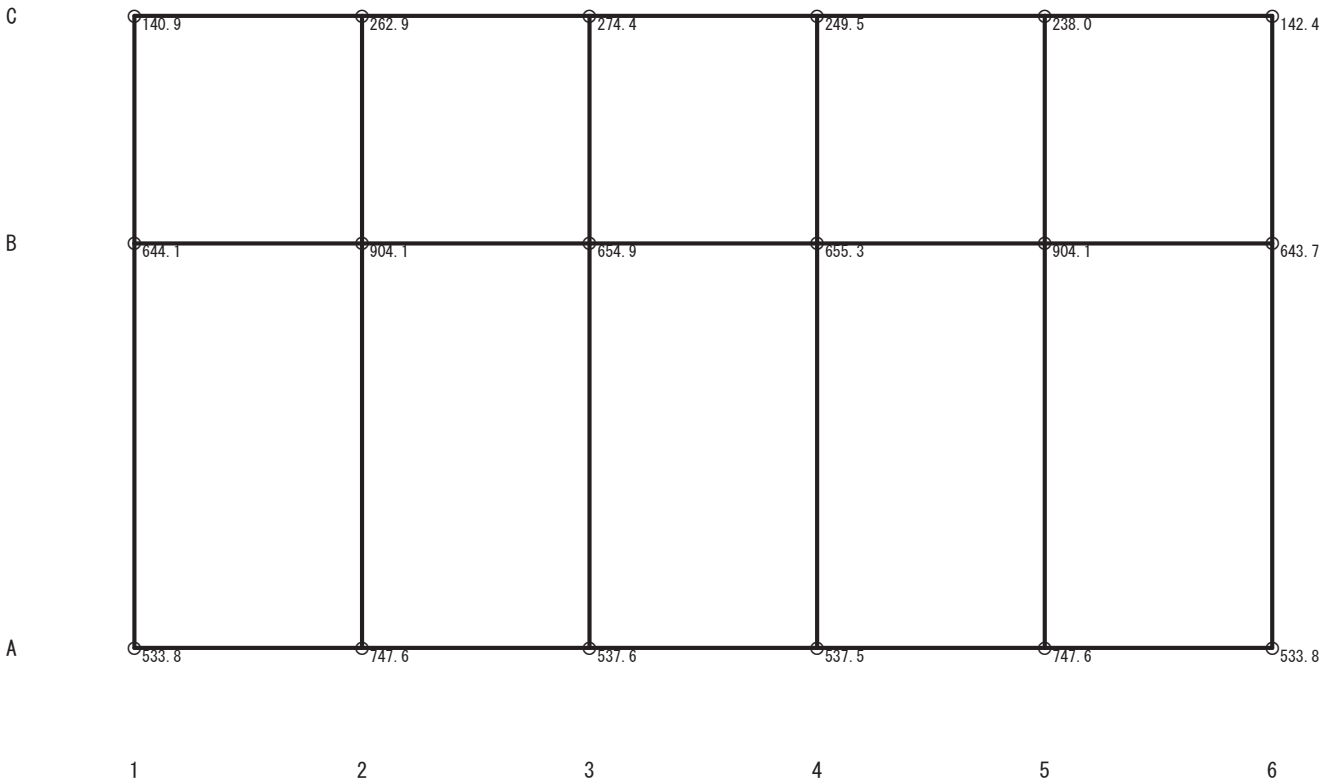

2F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1308.18	(14.0)	1308.18	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4406.22	(47.1)	4406.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3637.74	(38.9)	3637.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9352.14	(100.0)	9352.14	0.00	(100.0)	(0.0)

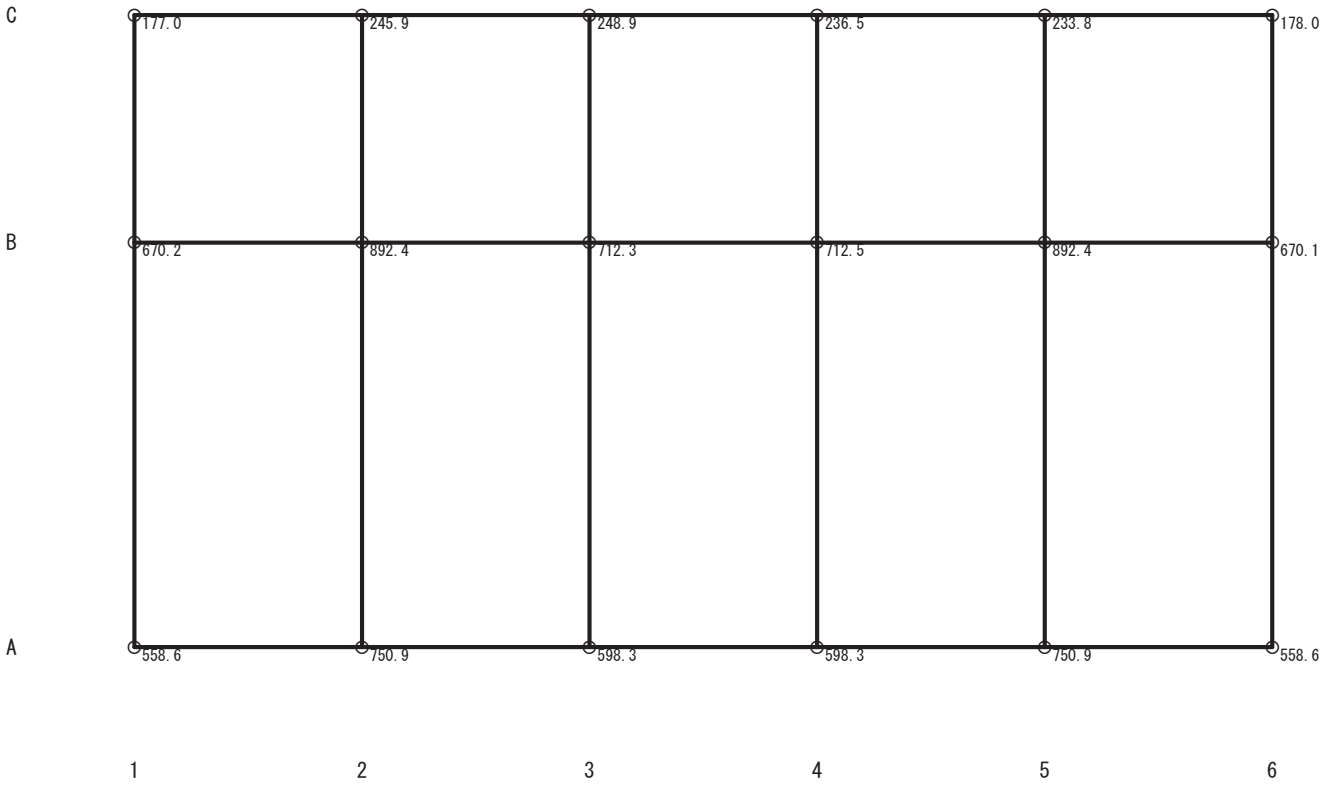

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1320.06	(13.6)	1320.06	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4549.86	(47.0)	4549.86	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3815.62	(39.4)	3815.62	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9685.53	(100.0)	9685.53	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2786.54	2786.54	(100.0)	0.00	(0.0)	2786.54	0.00	2786.54
8F	4275.40	4275.40	(100.0)	0.00	(0.0)	4275.40	0.00	4275.40
7F	5512.14	5512.14	(100.0)	0.00	(0.0)	5512.14	0.00	5512.14
6F	6593.02	6593.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6593.02	0.00	6593.02
5F	7510.01	7510.01	(100.0)	0.00	(0.0)	7510.01	0.00	7510.01
4F	8268.94	8268.94	(100.0)	0.00	(0.0)	8268.94	0.00	8268.94
3F	8883.05	8883.05	(100.0)	0.00	(0.0)	8883.05	0.00	8883.05
2F	9352.14	9352.14	(100.0)	0.00	(0.0)	9352.14	0.00	9352.14
1F	9685.53	9685.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9685.53	0.00	9685.53

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｘ方向〉（正加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	0.9055	400.0	1/441
8F	C	1	1.3705	400.0	1/291
7F	C	1	1.6175	400.0	1/247
6F	C	1	1.4883	400.0	1/268
5F	C	1	1.6479	400.0	1/242
4F	C	1	1.6802	400.0	1/238
3F	C	1	1.4389	400.0	1/277
2F	C	1	1.4231	400.0	1/281
1F	C	1	1.0063	400.0	1/397

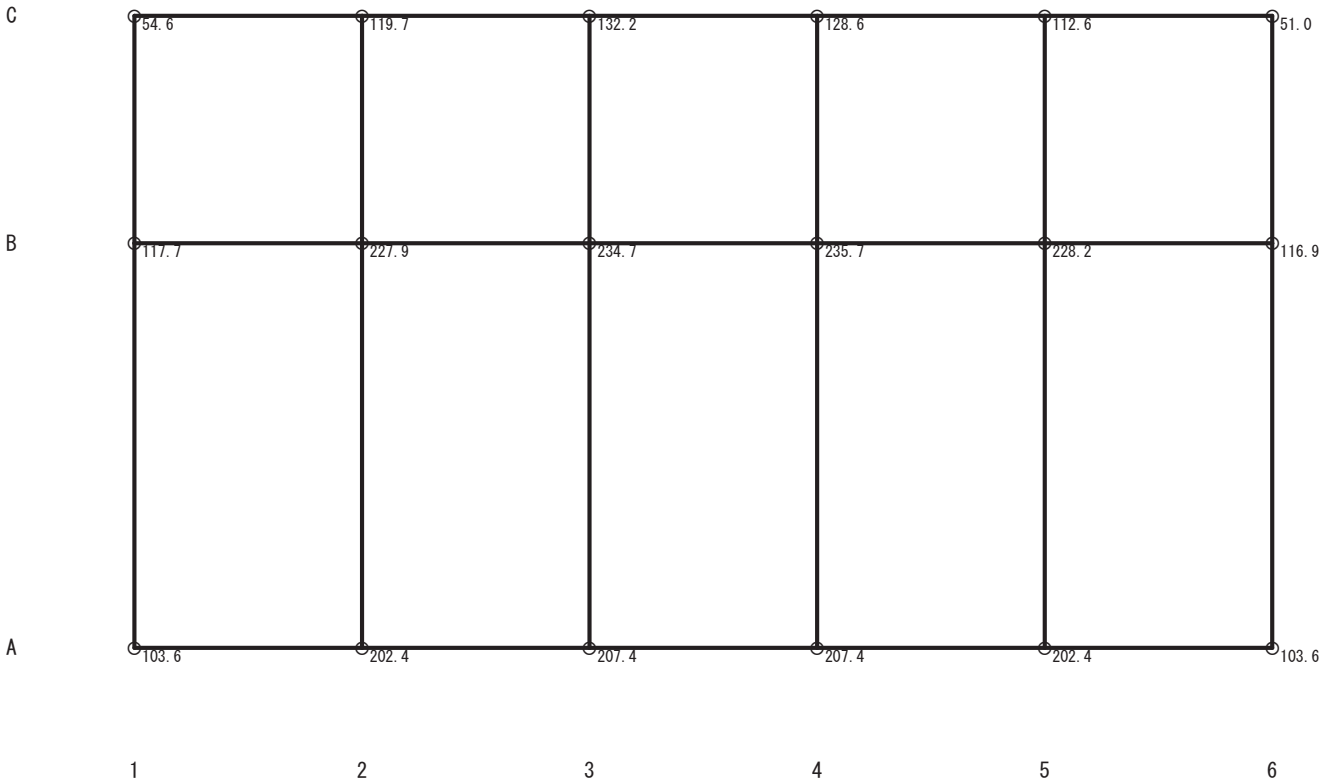

9F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	598.60	(21.5)	598.60	0.00	(100.0)	(0.0)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
B	1161.06	(41.7)	1161.06	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1026.87	(36.9)	1026.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2786.54	(100.0)	2786.54	0.00	(100.0)	(0.0)

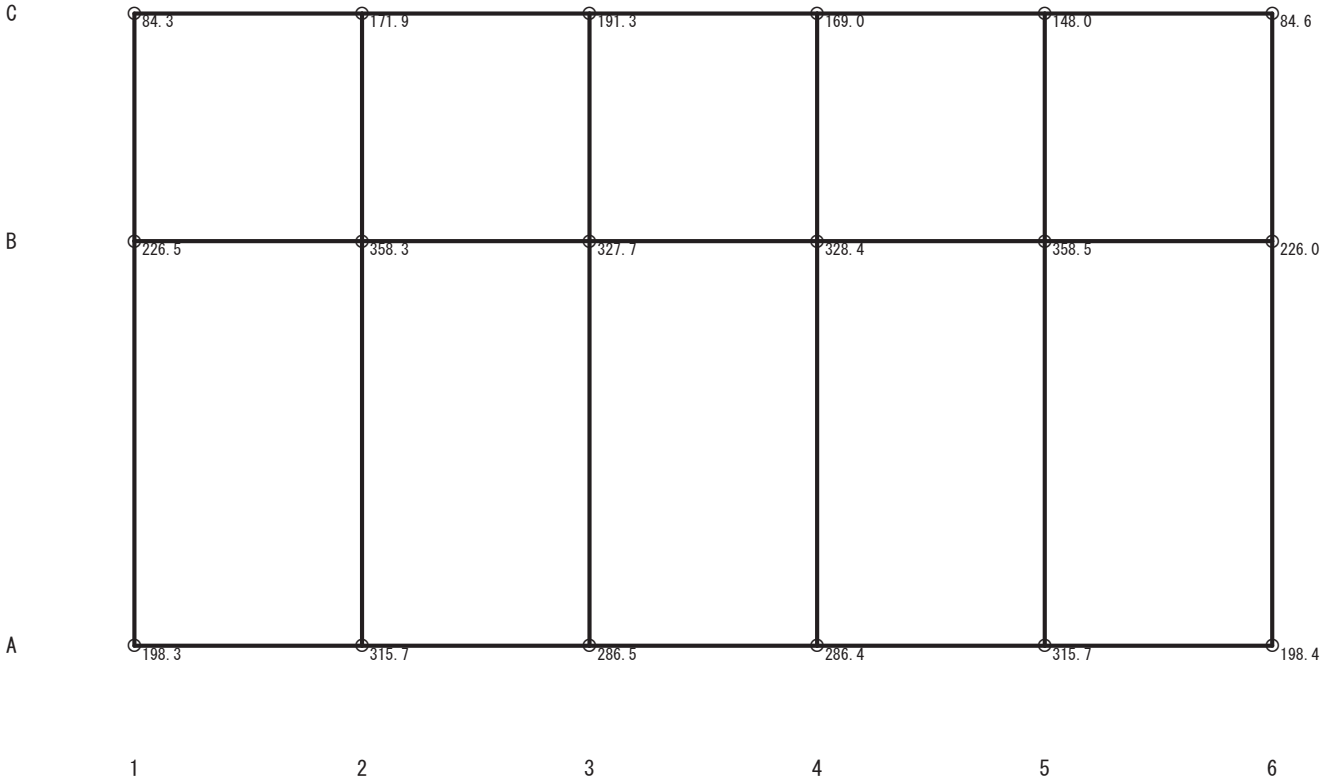

8F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	849.10	(19.9)	849.10	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1825.35	(42.7)	1825.35	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1600.95	(37.4)	1600.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4275.40	(100.0)	4275.40	0.00	(100.0)	(0.0)

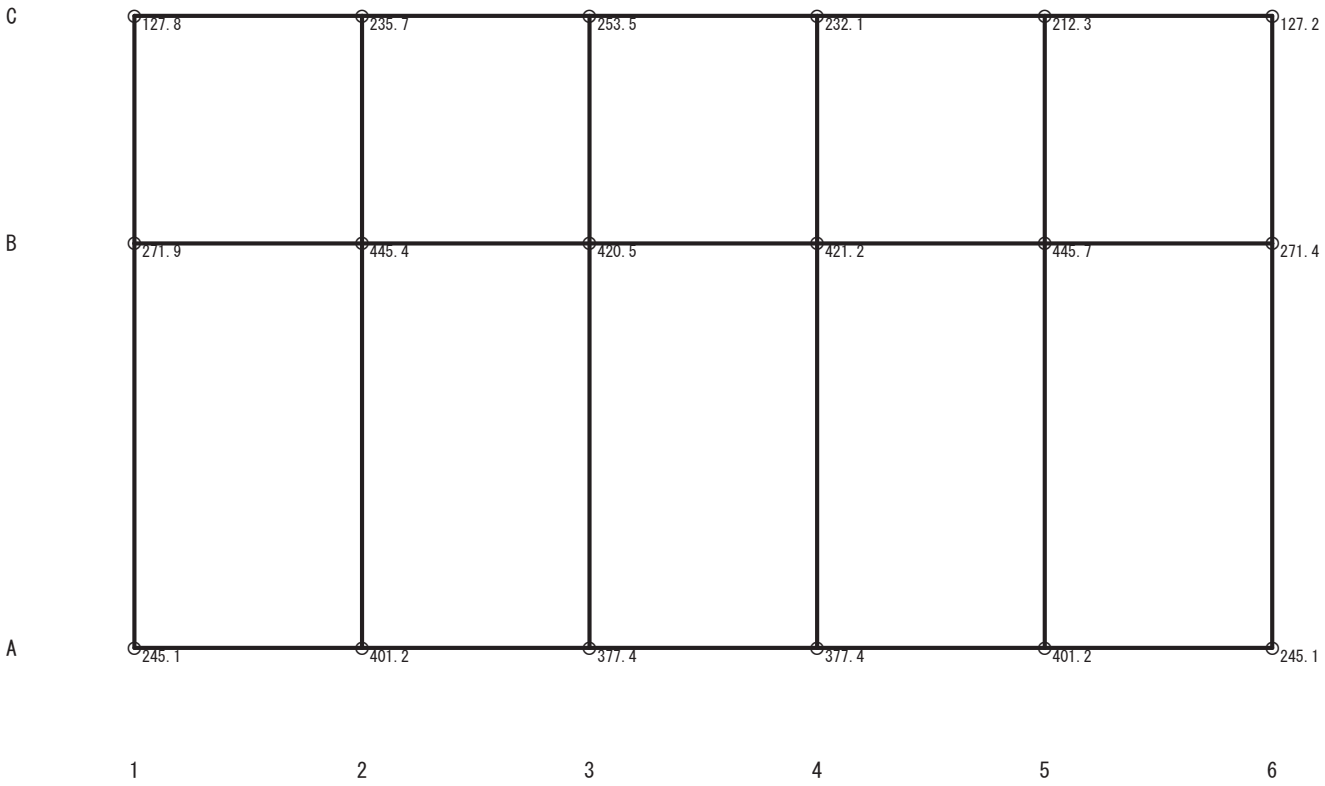

7F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1188.49	(21.6)	1188.49	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2276.09	(41.3)	2276.09	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2047.55	(37.1)	2047.55	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5512.14	(100.0)	5512.14	0.00	(100.0)	(0.0)

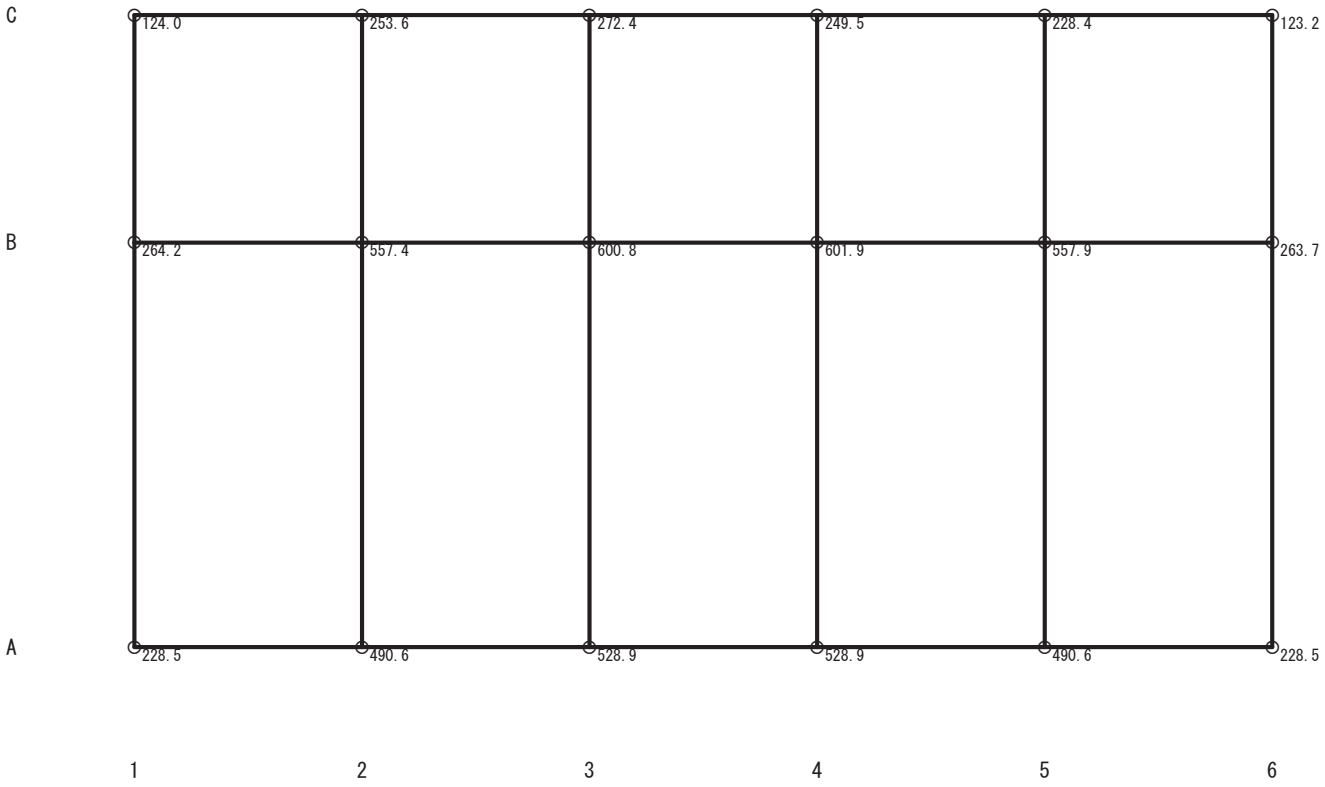

6F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1251.06	(19.0)	1251.06	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2845.96	(43.2)	2845.96	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2496.00	(37.9)	2496.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6593.02	(100.0)	6593.02	0.00	(100.0)	(0.0)

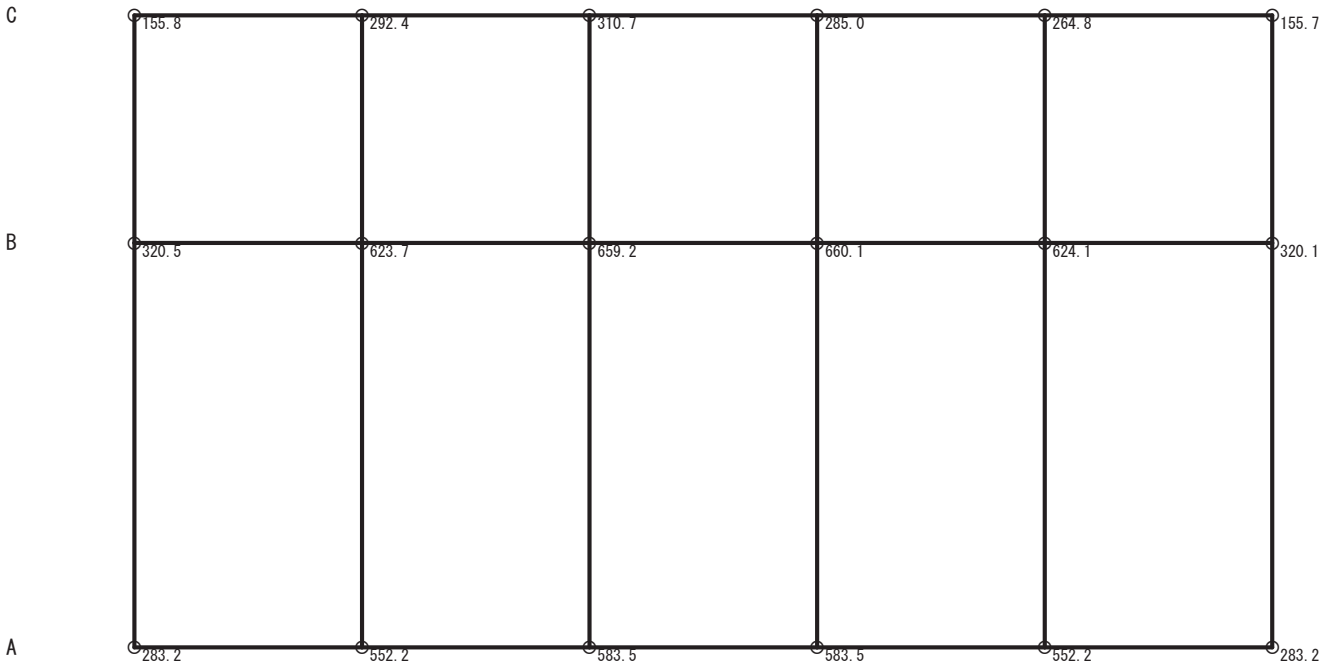

5F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1464.35	(19.5)	1464.35	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3207.80	(42.7)	3207.80	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2837.86	(37.8)	2837.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7510.01	(100.0)	7510.01	0.00	(100.0)	(0.0)

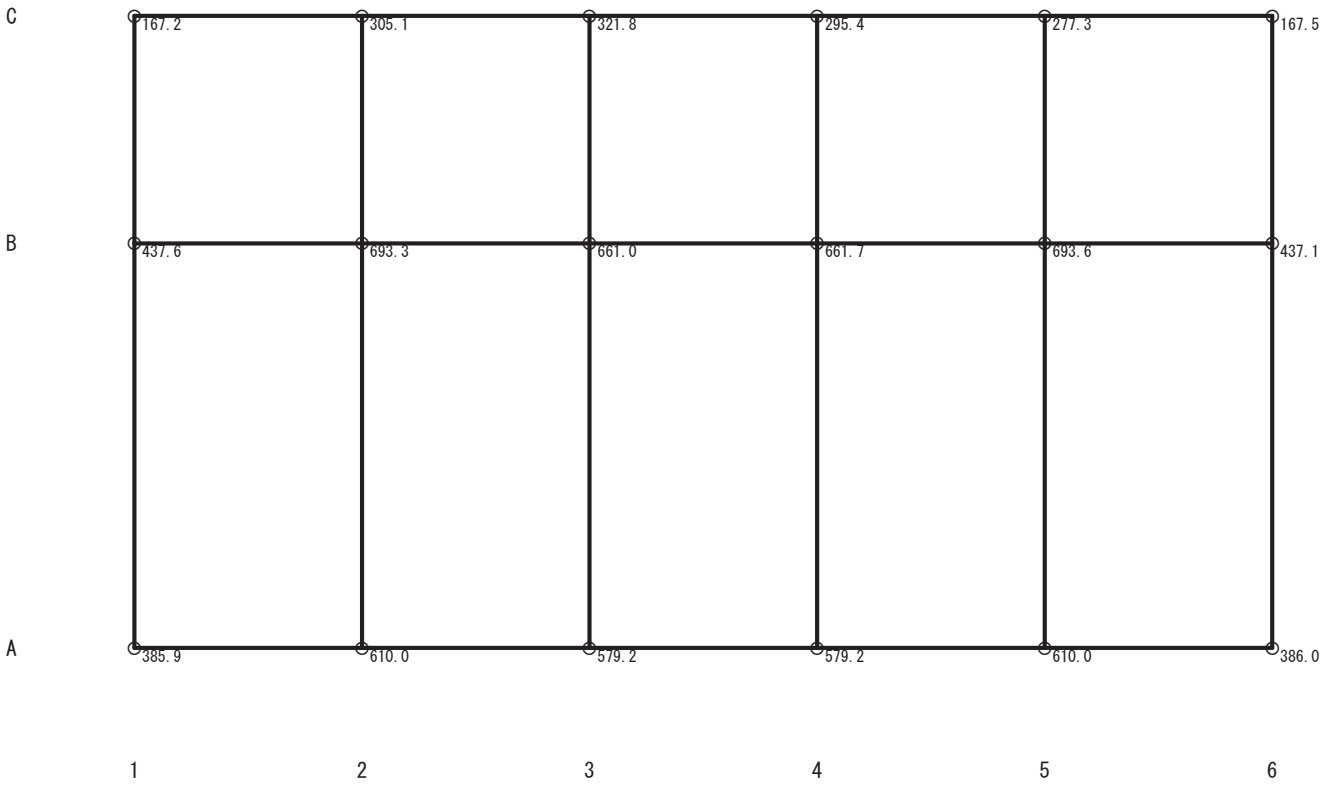

4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1534.30	(18.6)	1534.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3584.32	(43.3)	3584.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3150.32	(38.1)	3150.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8268.94	(100.0)	8268.94	0.00	(100.0)	(0.0)

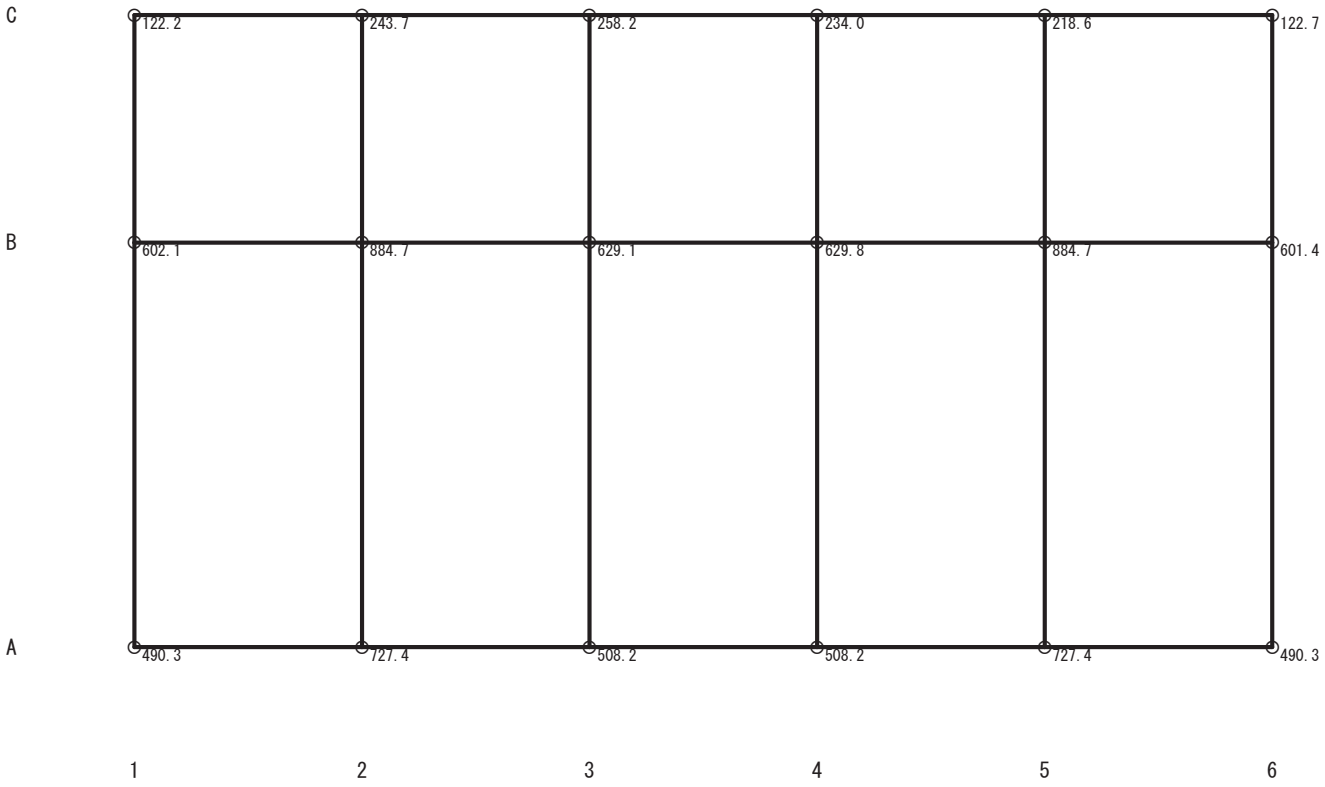

3F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1199.51	(13.5)	1199.51	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4231.72	(47.6)	4231.72	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3451.82	(38.9)	3451.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8883.05	(100.0)	8883.05	0.00	(100.0)	(0.0)

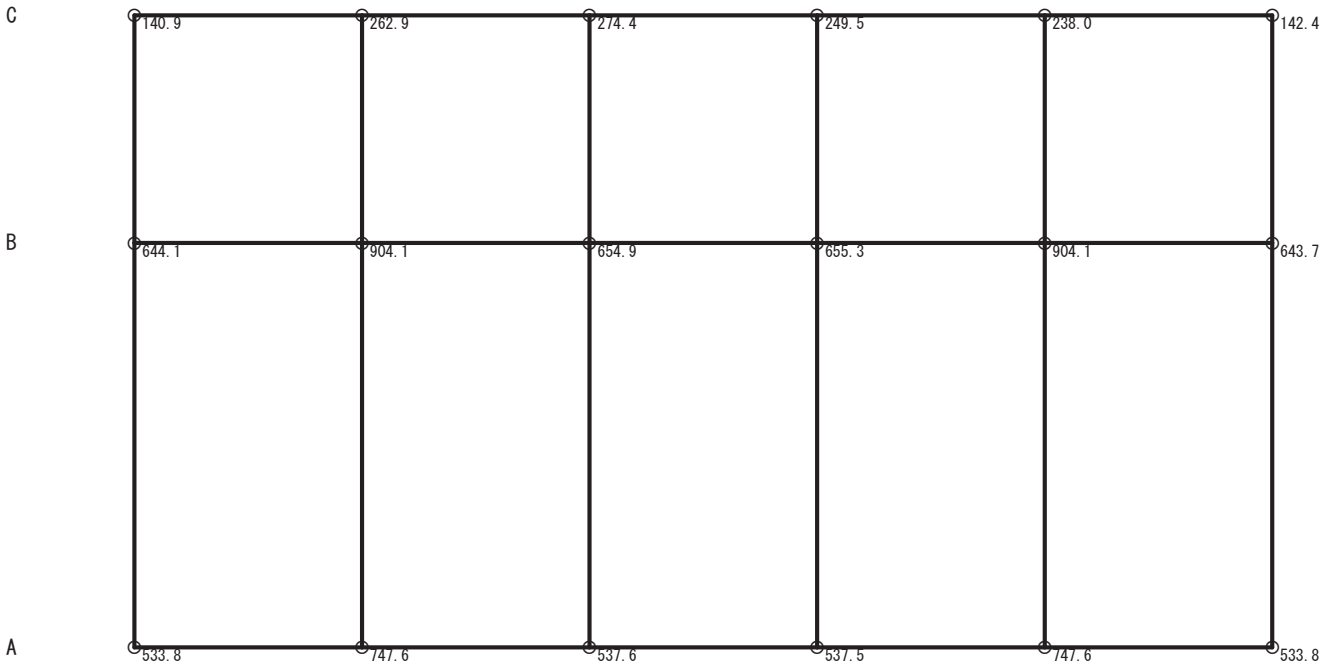

2F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1308.18	(14.0)	1308.18	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4406.22	(47.1)	4406.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3637.74	(38.9)	3637.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9352.14	(100.0)	9352.14	0.00	(100.0)	(0.0)

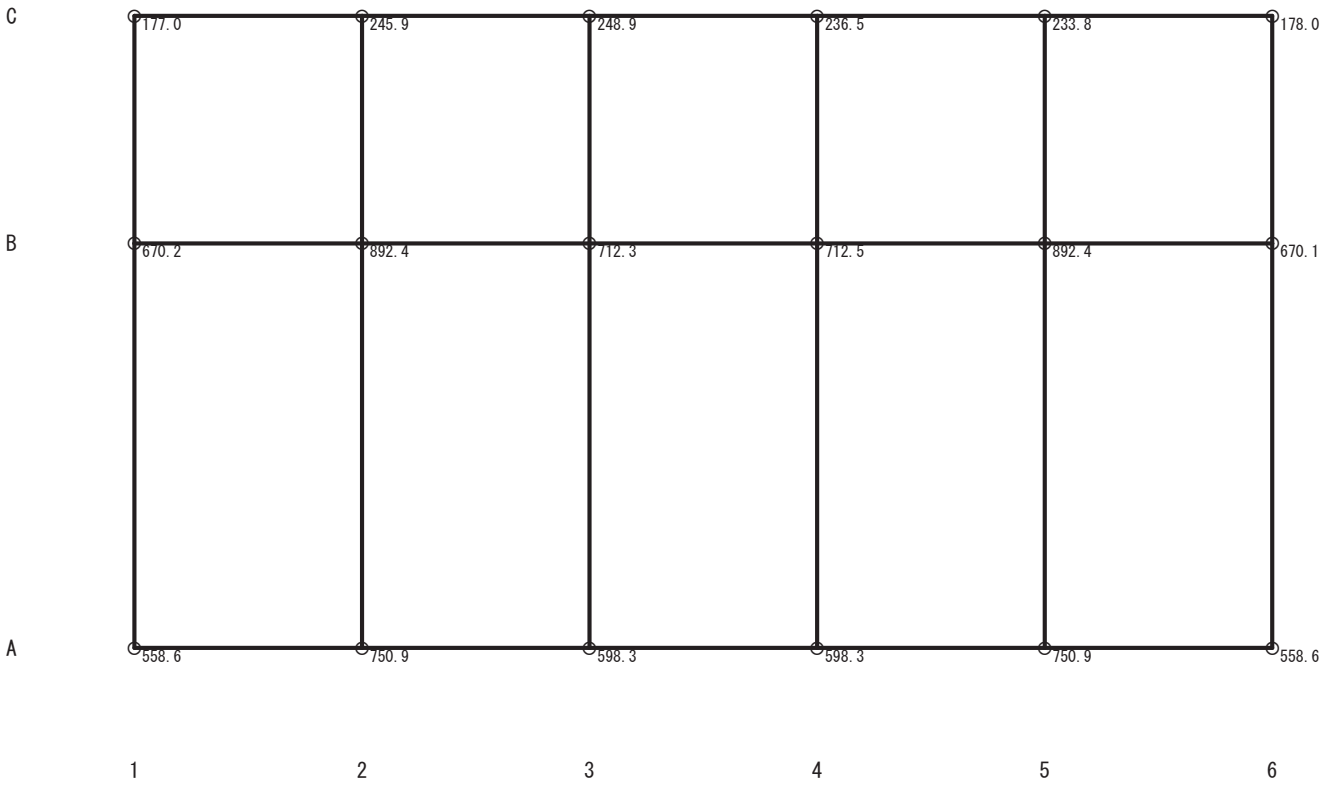

1F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1320.06	(13.6)	1320.06	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4549.86	(47.0)	4549.86	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3815.62	(39.4)	3815.62	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9685.53	(100.0)	9685.53	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2786.54	2786.54	(100.0)	0.00	(0.0)	2786.54	0.00	2786.54
8F	4275.40	4275.40	(100.0)	0.00	(0.0)	4275.40	0.00	4275.40
7F	5512.14	5512.14	(100.0)	0.00	(0.0)	5512.14	0.00	5512.14
6F	6593.02	6593.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6593.02	0.00	6593.02
5F	7510.01	7510.01	(100.0)	0.00	(0.0)	7510.01	0.00	7510.01
4F	8268.94	8268.94	(100.0)	0.00	(0.0)	8268.94	0.00	8268.94
3F	8883.05	8883.05	(100.0)	0.00	(0.0)	8883.05	0.00	8883.05
2F	9352.14	9352.14	(100.0)	0.00	(0.0)	9352.14	0.00	9352.14
1F	9685.53	9685.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9685.53	0.00	9685.53

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	0.9055	400.0	1/441
8F	C	1	1.3705	400.0	1/291
7F	C	1	1.6175	400.0	1/247
6F	C	1	1.4883	400.0	1/268
5F	C	1	1.6479	400.0	1/242
4F	C	1	1.6802	400.0	1/238
3F	C	1	1.4389	400.0	1/277
2F	C	1	1.4231	400.0	1/281
1F	C	1	1.0063	400.0	1/397

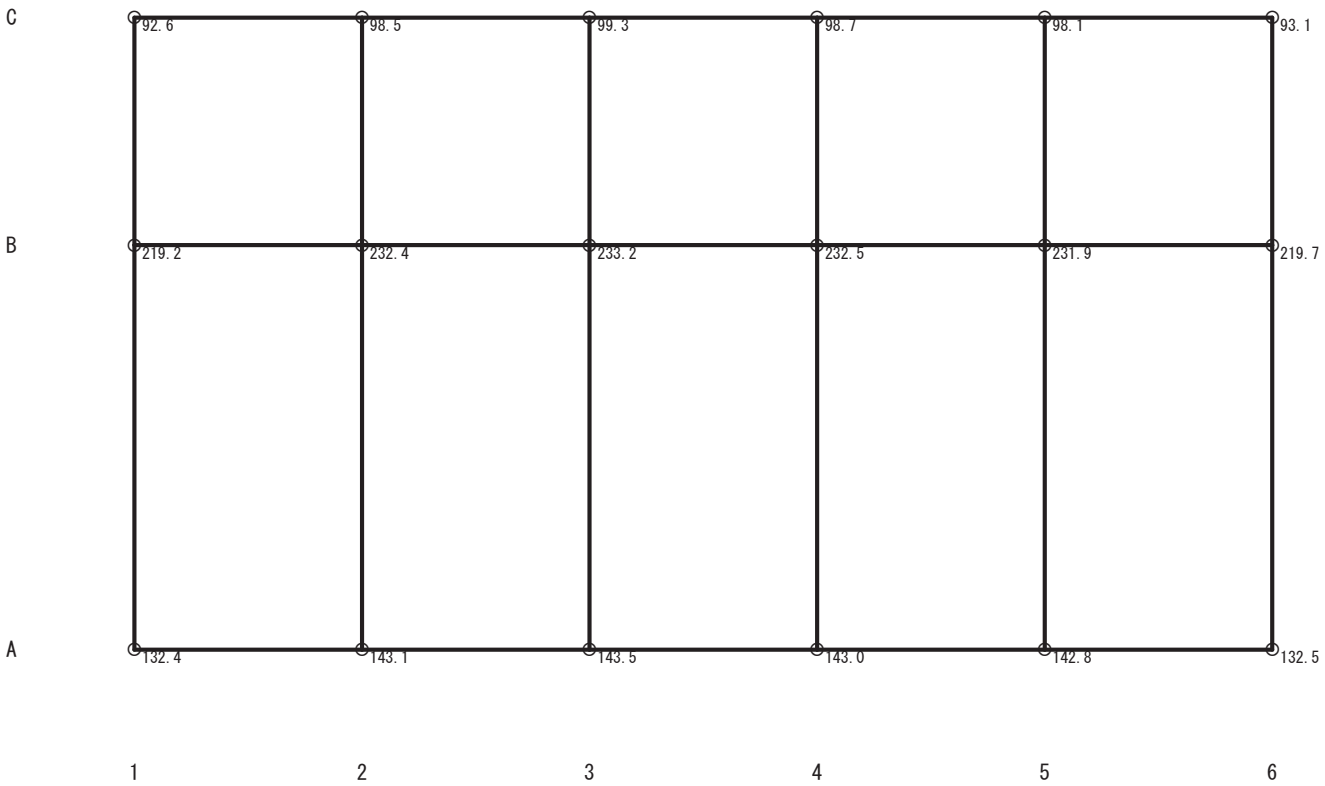

9F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	445.24	(16.0)	445.24	0.00	(100.0)	(0.0)
5	472.77	(17.0)	472.77	0.00	(100.0)	(0.0)
4	474.27	(17.0)	474.27	0.00	(100.0)	(0.0)
3	476.03	(17.1)	476.03	0.00	(100.0)	(0.0)
2	474.04	(17.0)	474.04	0.00	(100.0)	(0.0)
1	444.19	(15.9)	444.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2786.54	(100.0)	2786.54	0.00	(100.0)	(0.0)

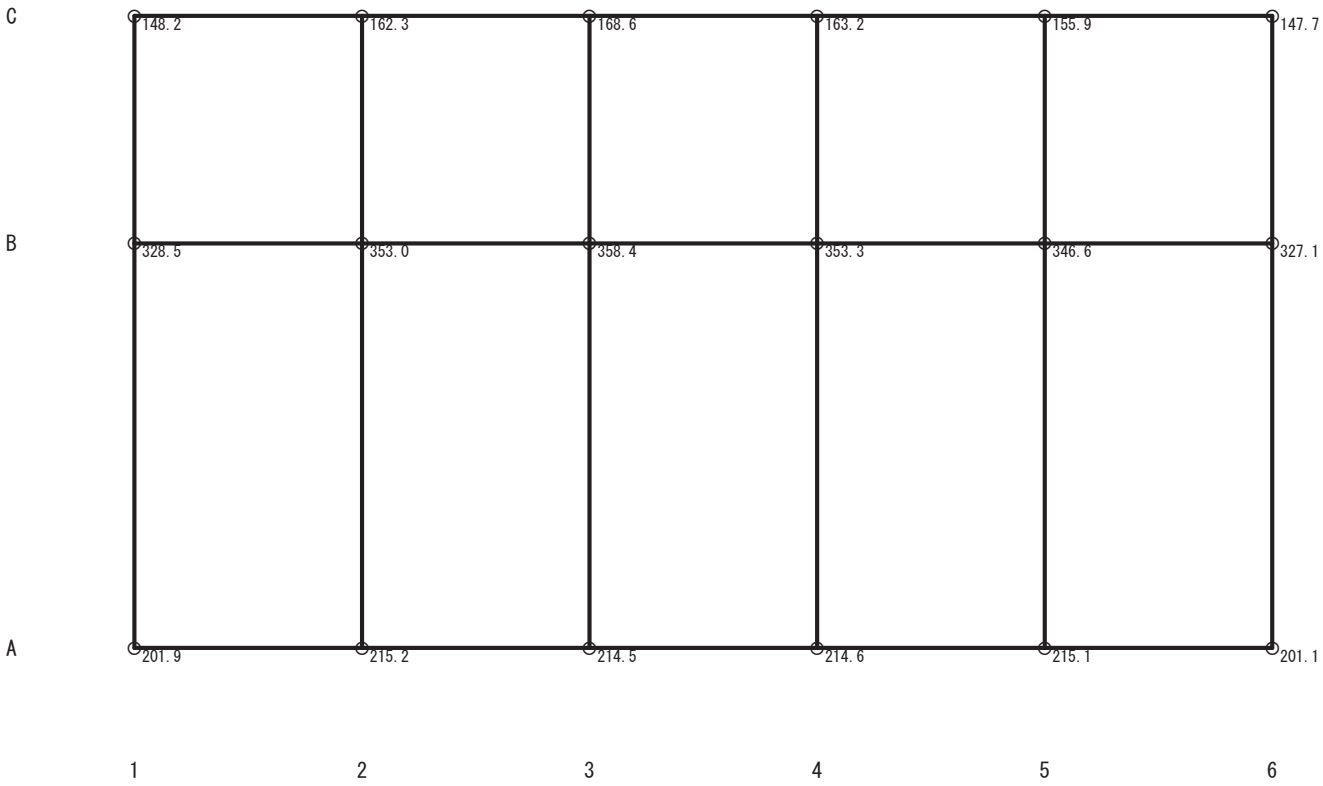

8F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	675.86	(15.8)	675.86	0.00	(100.0)	(0.0)
5	717.59	(16.8)	717.59	0.00	(100.0)	(0.0)
4	731.18	(17.1)	731.18	0.00	(100.0)	(0.0)
3	741.50	(17.3)	741.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	730.62	(17.1)	730.62	0.00	(100.0)	(0.0)
1	678.65	(15.9)	678.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4275.40	(100.0)	4275.40	0.00	(100.0)	(0.0)

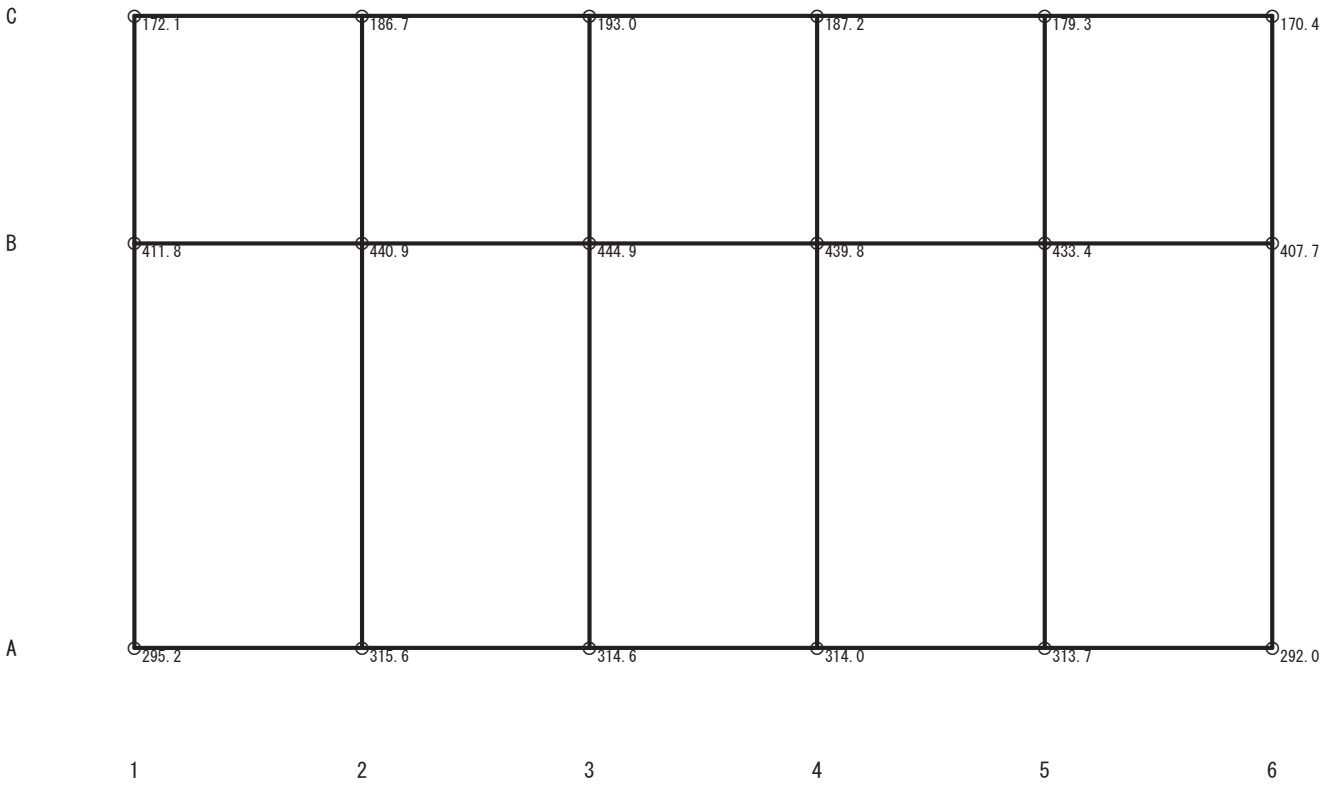

7F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	870.01	(15.8)	870.01	0.00	(100.0)	(0.0)
5	926.44	(16.8)	926.44	0.00	(100.0)	(0.0)
4	940.97	(17.1)	940.97	0.00	(100.0)	(0.0)
3	952.50	(17.3)	952.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	943.16	(17.1)	943.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	879.06	(15.9)	879.06	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5512.14	(100.0)	5512.14	0.00	(100.0)	(0.0)

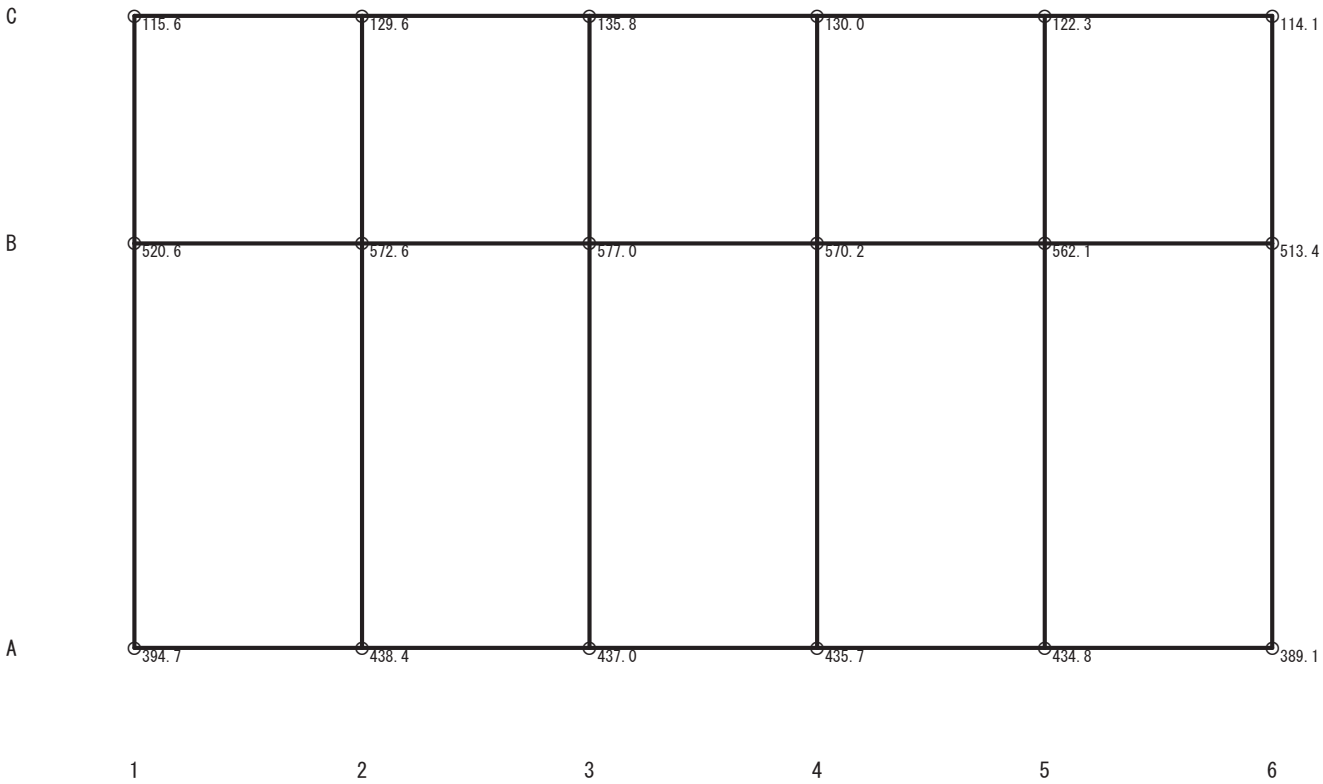

6F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1016.58	(15.4)	1016.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1119.15	(17.0)	1119.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1135.94	(17.2)	1135.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1149.87	(17.4)	1149.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1140.61	(17.3)	1140.61	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1030.86	(15.6)	1030.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6593.02	(100.0)	6593.02	0.00	(100.0)	(0.0)

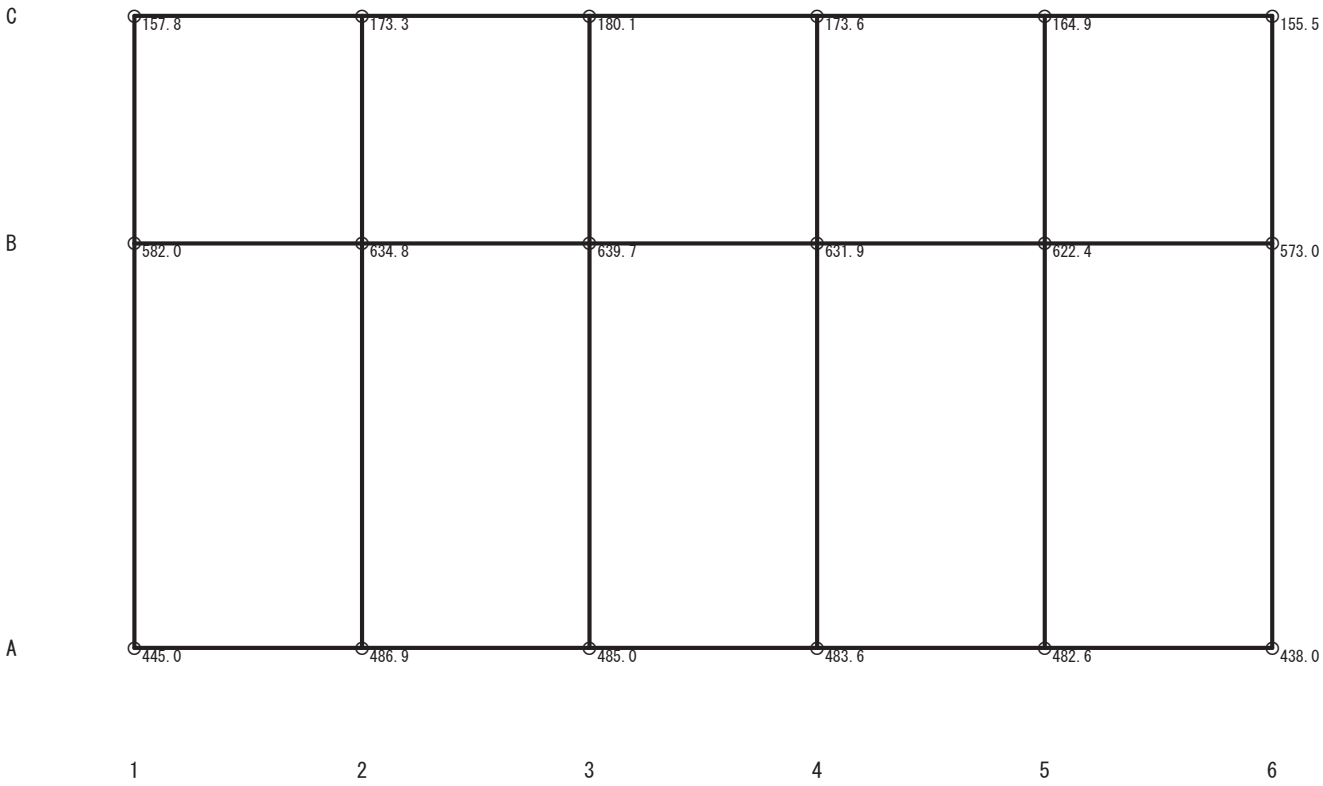

5F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1166.49	(15.5)	1166.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1269.76	(16.9)	1269.76	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1289.05	(17.2)	1289.05	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1304.88	(17.4)	1304.88	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1295.02	(17.2)	1295.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1184.81	(15.8)	1184.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7510.01	(100.0)	7510.01	0.00	(100.0)	(0.0)

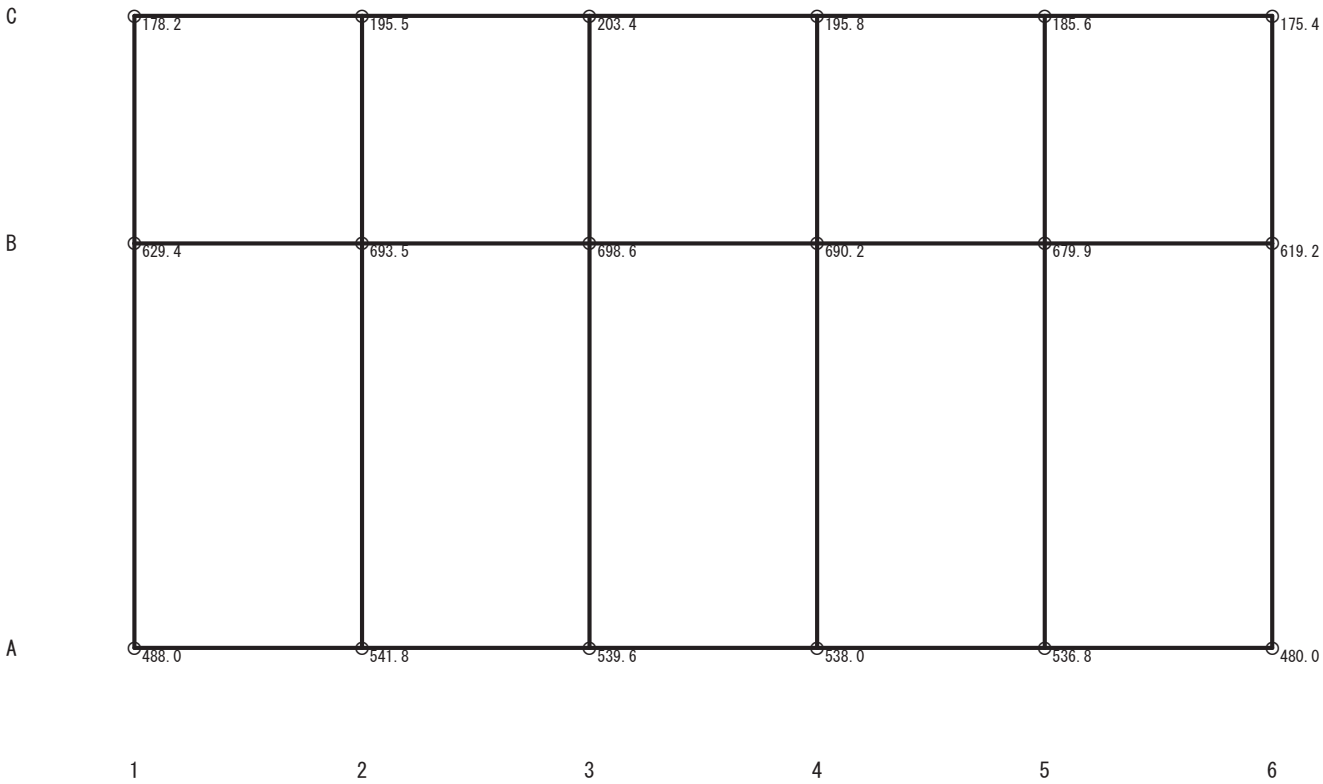

4F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1274.63	(15.4)	1274.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1402.30	(17.0)	1402.30	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1423.94	(17.2)	1423.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1441.56	(17.4)	1441.56	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1430.82	(17.3)	1430.82	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1295.68	(15.7)	1295.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8268.94	(100.0)	8268.94	0.00	(100.0)	(0.0)

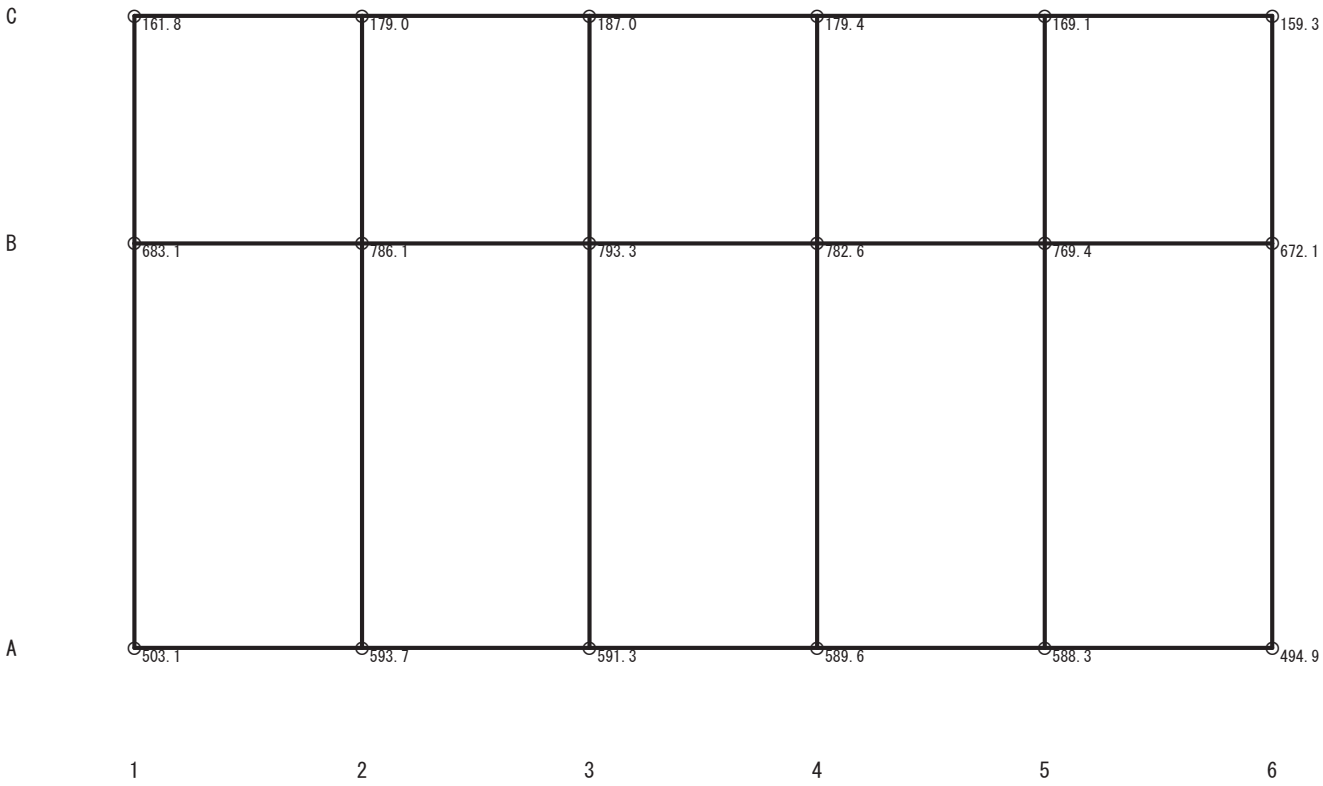

3F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1326.31	(14.9)	1326.31	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1526.85	(17.2)	1526.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1551.57	(17.5)	1551.57	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1571.60	(17.7)	1571.60	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1558.72	(17.5)	1558.72	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1348.00	(15.2)	1348.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8883.05	(100.0)	8883.05	0.00	(100.0)	(0.0)

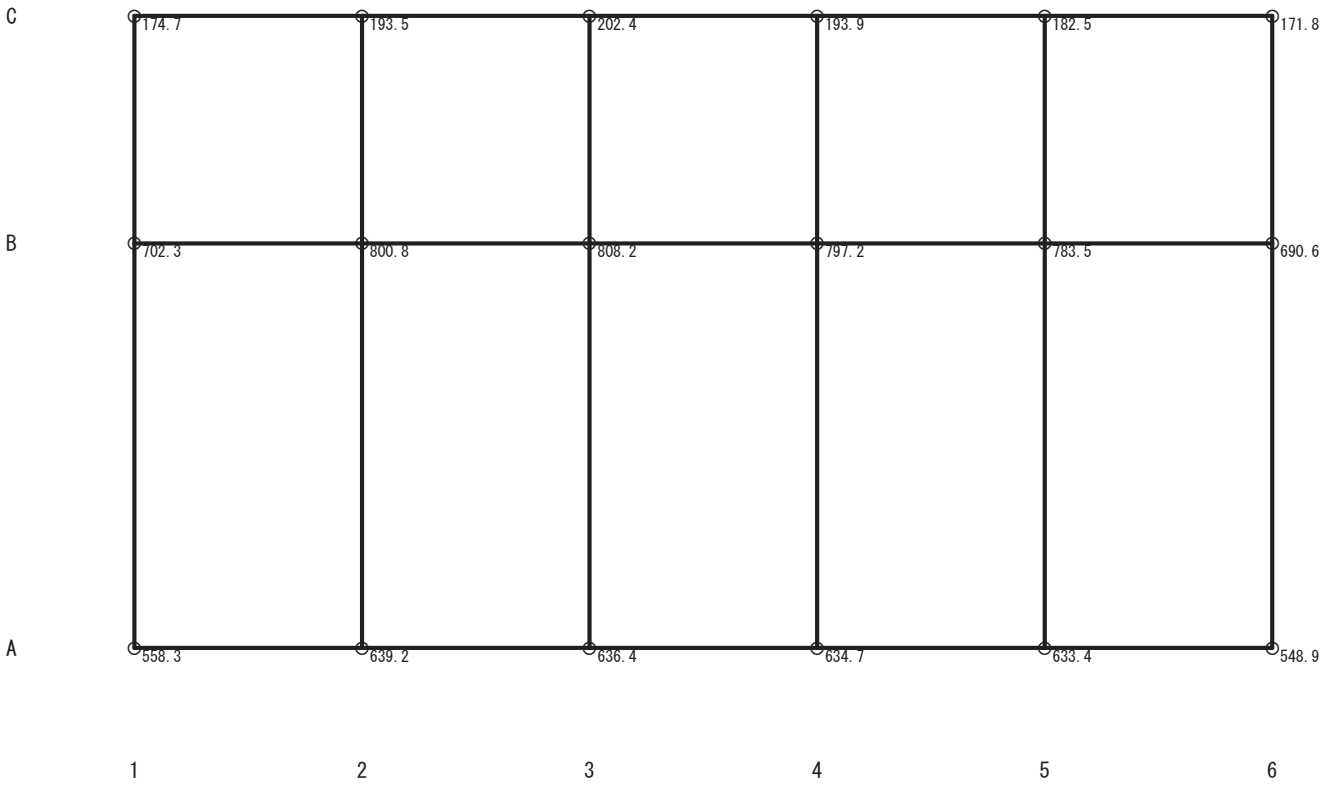

2F 階　〈Y方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1411.32	(15.1)	1411.32	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1599.36	(17.1)	1599.36	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1625.80	(17.4)	1625.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1646.94	(17.6)	1646.94	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1633.48	(17.5)	1633.48	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1435.24	(15.3)	1435.24	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9352.14	(100.0)	9352.14	0.00	(100.0)	(0.0)

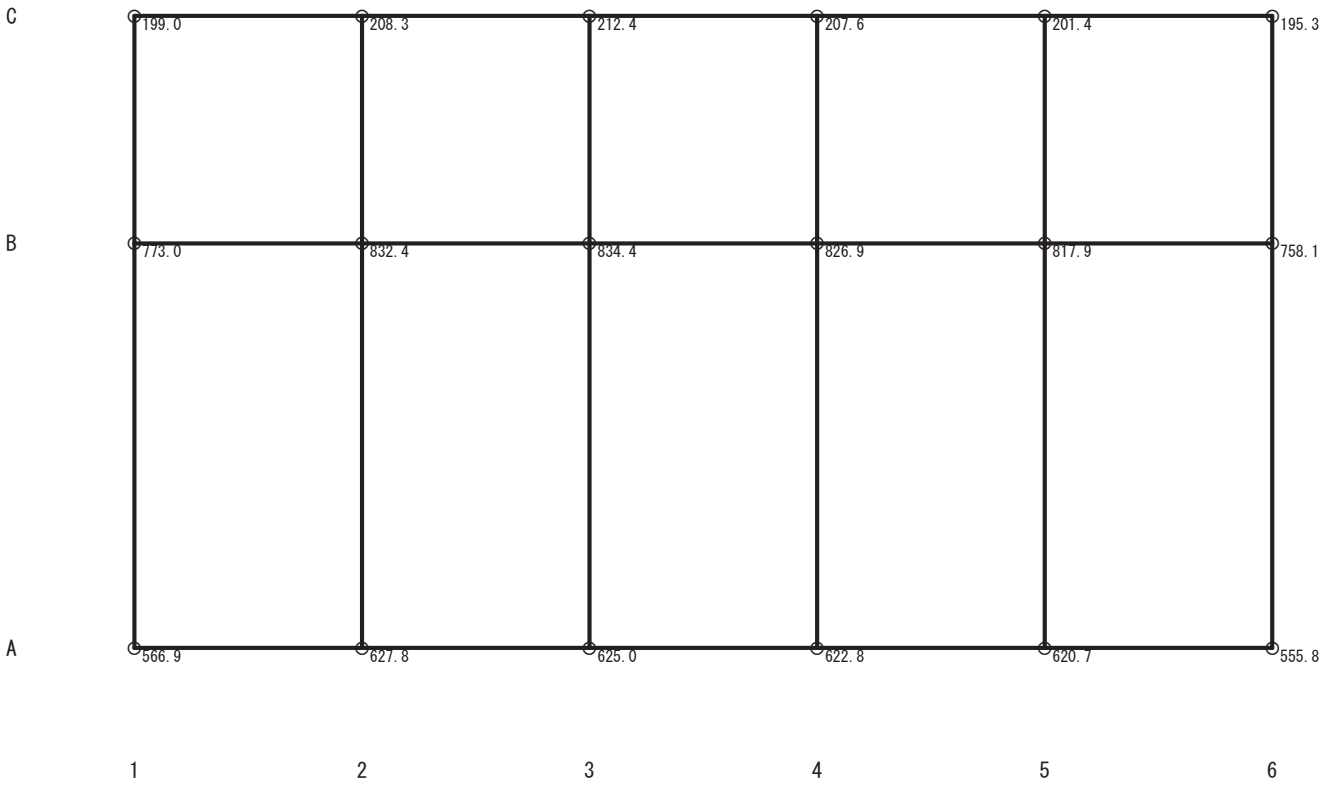

1F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1509.15	(15.6)	1509.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1639.94	(16.9)	1639.94	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1657.28	(17.1)	1657.28	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1671.79	(17.3)	1671.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1668.45	(17.2)	1668.45	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1538.93	(15.9)	1538.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9685.53	(100.0)	9685.53	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2786.54	2786.54	(100.0)	0.00	(0.0)	2786.54	0.00	2786.54
8F	4275.40	4275.40	(100.0)	0.00	(0.0)	4275.40	0.00	4275.40
7F	5512.14	5512.14	(100.0)	0.00	(0.0)	5512.14	0.00	5512.14
6F	6593.02	6593.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6593.02	0.00	6593.02
5F	7510.01	7510.01	(100.0)	0.00	(0.0)	7510.01	0.00	7510.01
4F	8268.94	8268.94	(100.0)	0.00	(0.0)	8268.94	0.00	8268.94
3F	8883.05	8883.05	(100.0)	0.00	(0.0)	8883.05	0.00	8883.05
2F	9352.14	9352.14	(100.0)	0.00	(0.0)	9352.14	0.00	9352.14
1F	9685.53	9685.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9685.53	0.00	9685.53

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（正加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	A	1	1.0072	400.0	1/397
8F	A	1	1.4932	400.0	1/267
7F	A	1	1.6686	400.0	1/239
6F	A	1	1.3844	400.0	1/288
5F	A	1	1.5214	400.0	1/262
4F	A	1	1.6297	400.0	1/245
3F	A	1	1.5260	400.0	1/262
2F	A	1	1.4993	400.0	1/266
1F	A	1	1.0336	400.0	1/386

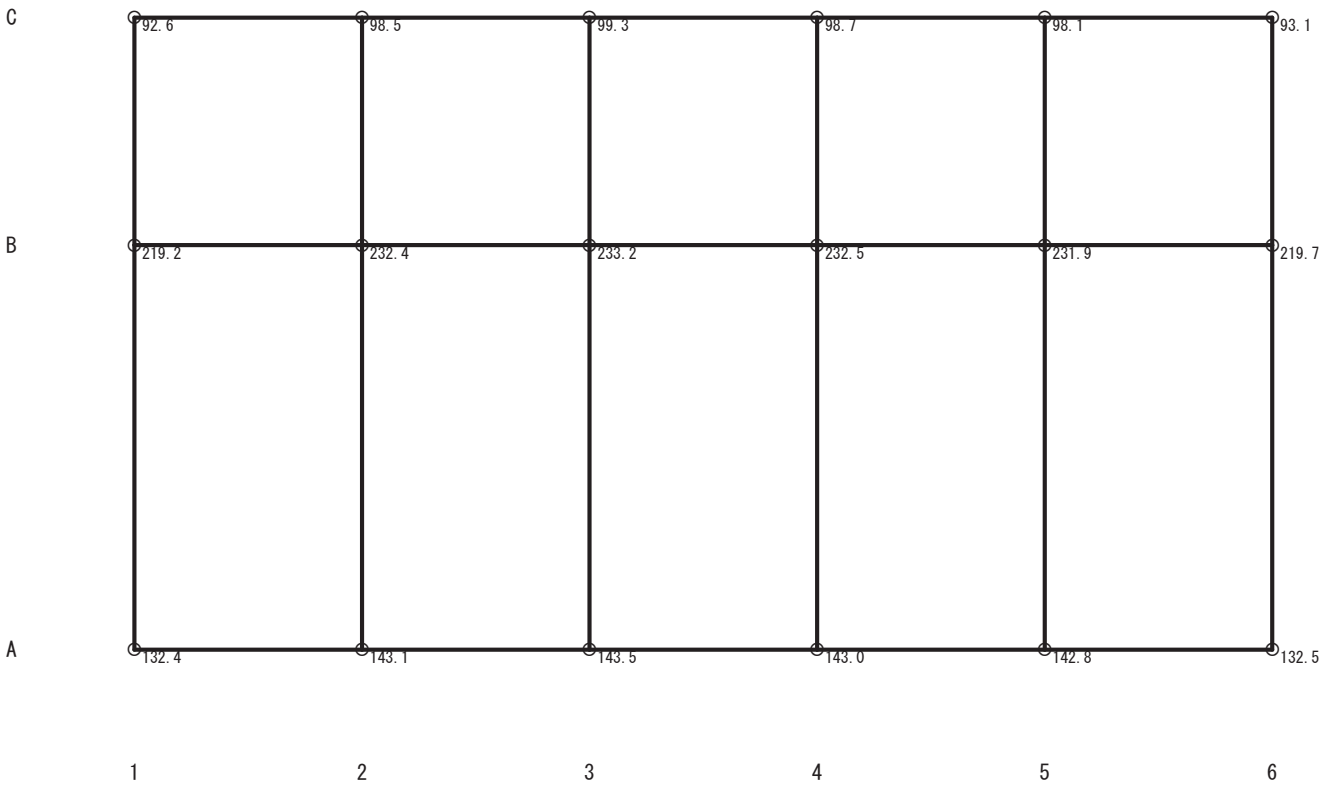

9F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	445.24	(16.0)	445.24	0.00	(100.0)	(0.0)
5	472.77	(17.0)	472.77	0.00	(100.0)	(0.0)
4	474.27	(17.0)	474.27	0.00	(100.0)	(0.0)
3	476.03	(17.1)	476.03	0.00	(100.0)	(0.0)
2	474.04	(17.0)	474.04	0.00	(100.0)	(0.0)
1	444.19	(15.9)	444.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2786.54	(100.0)	2786.54	0.00	(100.0)	(0.0)

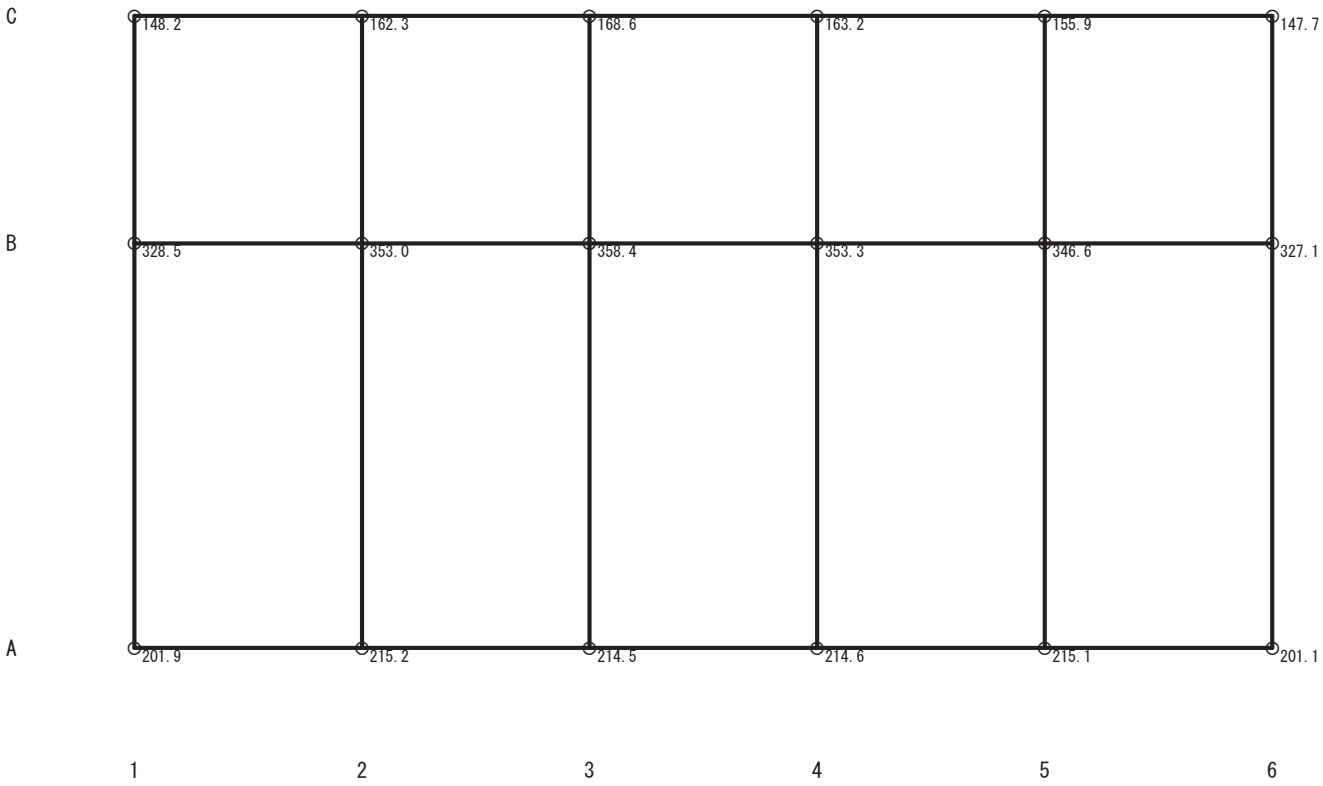

8F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	675.86	(15.8)	675.86	0.00	(100.0)	(0.0)
5	717.59	(16.8)	717.59	0.00	(100.0)	(0.0)
4	731.18	(17.1)	731.18	0.00	(100.0)	(0.0)
3	741.50	(17.3)	741.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	730.62	(17.1)	730.62	0.00	(100.0)	(0.0)
1	678.65	(15.9)	678.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4275.40	(100.0)	4275.40	0.00	(100.0)	(0.0)

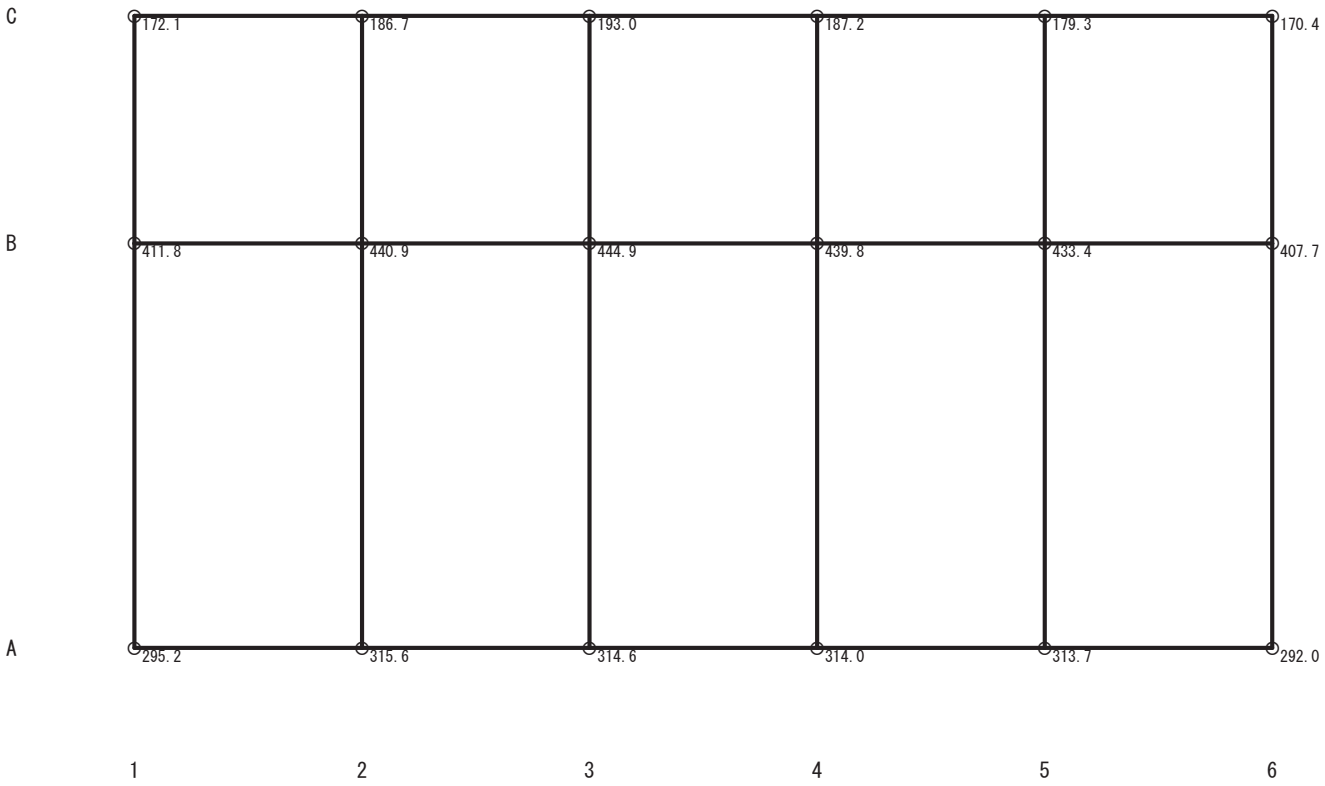

7F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	870.01	(15.8)	870.01	0.00	(100.0)	(0.0)
5	926.44	(16.8)	926.44	0.00	(100.0)	(0.0)
4	940.97	(17.1)	940.97	0.00	(100.0)	(0.0)
3	952.50	(17.3)	952.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	943.16	(17.1)	943.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	879.06	(15.9)	879.06	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5512.14	(100.0)	5512.14	0.00	(100.0)	(0.0)

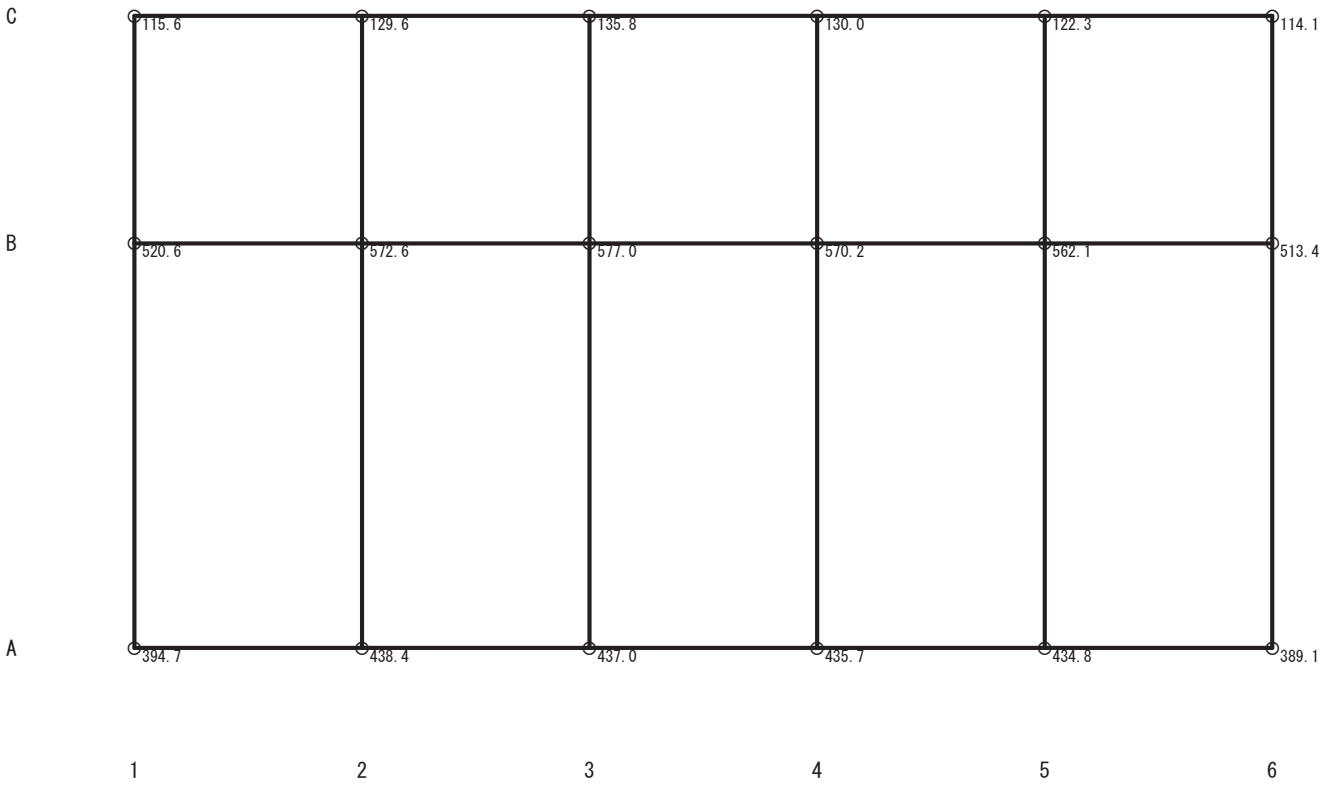

6F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1016.58	(15.4)	1016.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1119.15	(17.0)	1119.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1135.94	(17.2)	1135.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1149.87	(17.4)	1149.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1140.61	(17.3)	1140.61	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1030.86	(15.6)	1030.86	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6593.02	(100.0)	6593.02	0.00	(100.0)	(0.0)

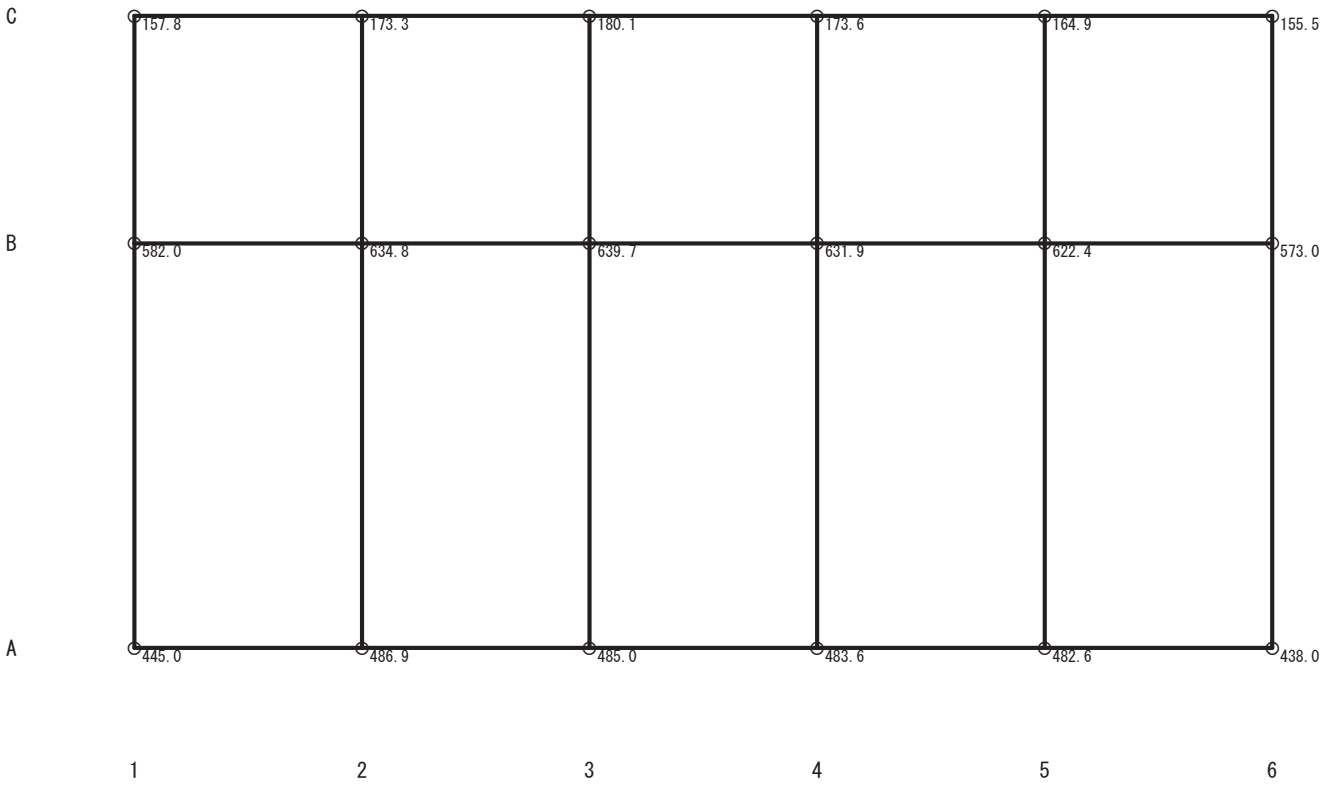

5F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1166.49	(15.5)	1166.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1269.76	(16.9)	1269.76	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1289.05	(17.2)	1289.05	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1304.88	(17.4)	1304.88	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1295.02	(17.2)	1295.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1184.81	(15.8)	1184.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7510.01	(100.0)	7510.01	0.00	(100.0)	(0.0)

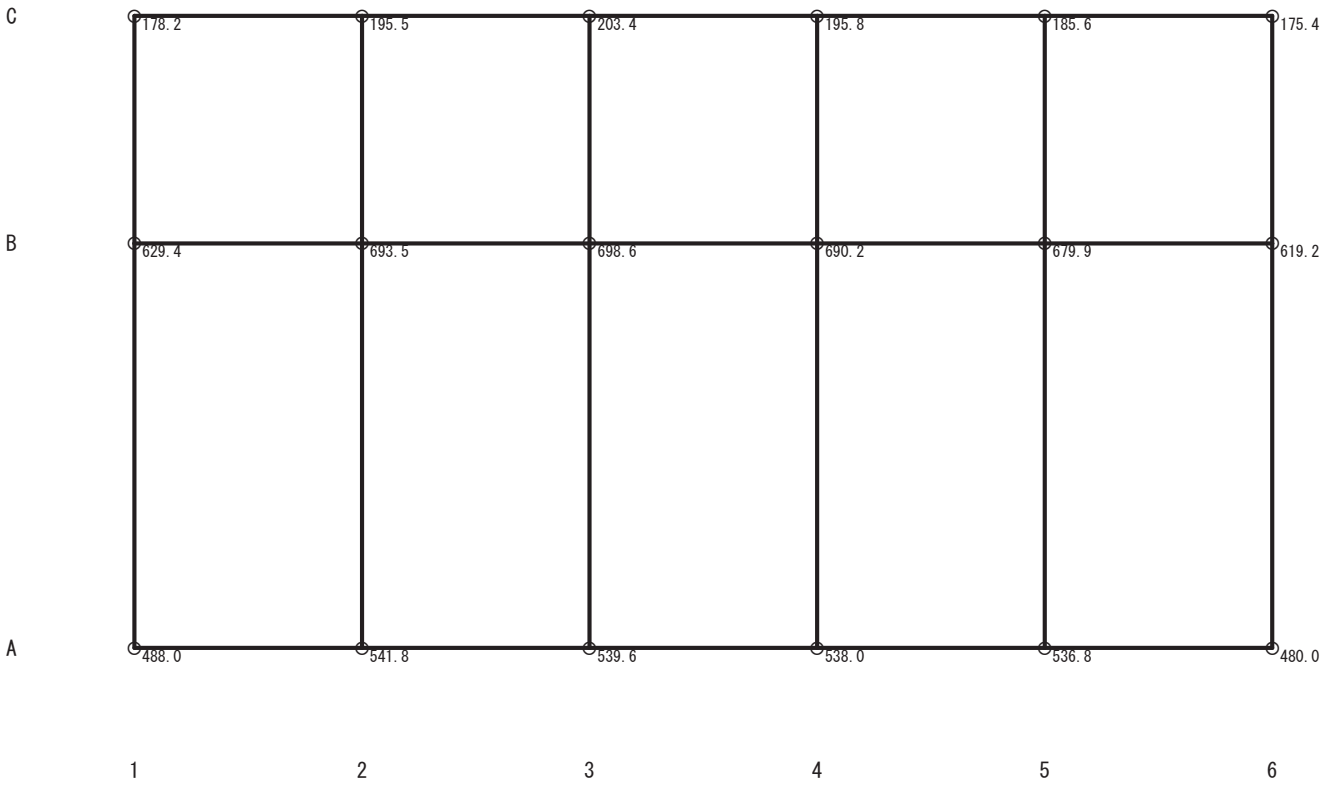

4F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1274.63	(15.4)	1274.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1402.30	(17.0)	1402.30	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1423.94	(17.2)	1423.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1441.56	(17.4)	1441.56	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1430.82	(17.3)	1430.82	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1295.68	(15.7)	1295.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8268.94	(100.0)	8268.94	0.00	(100.0)	(0.0)

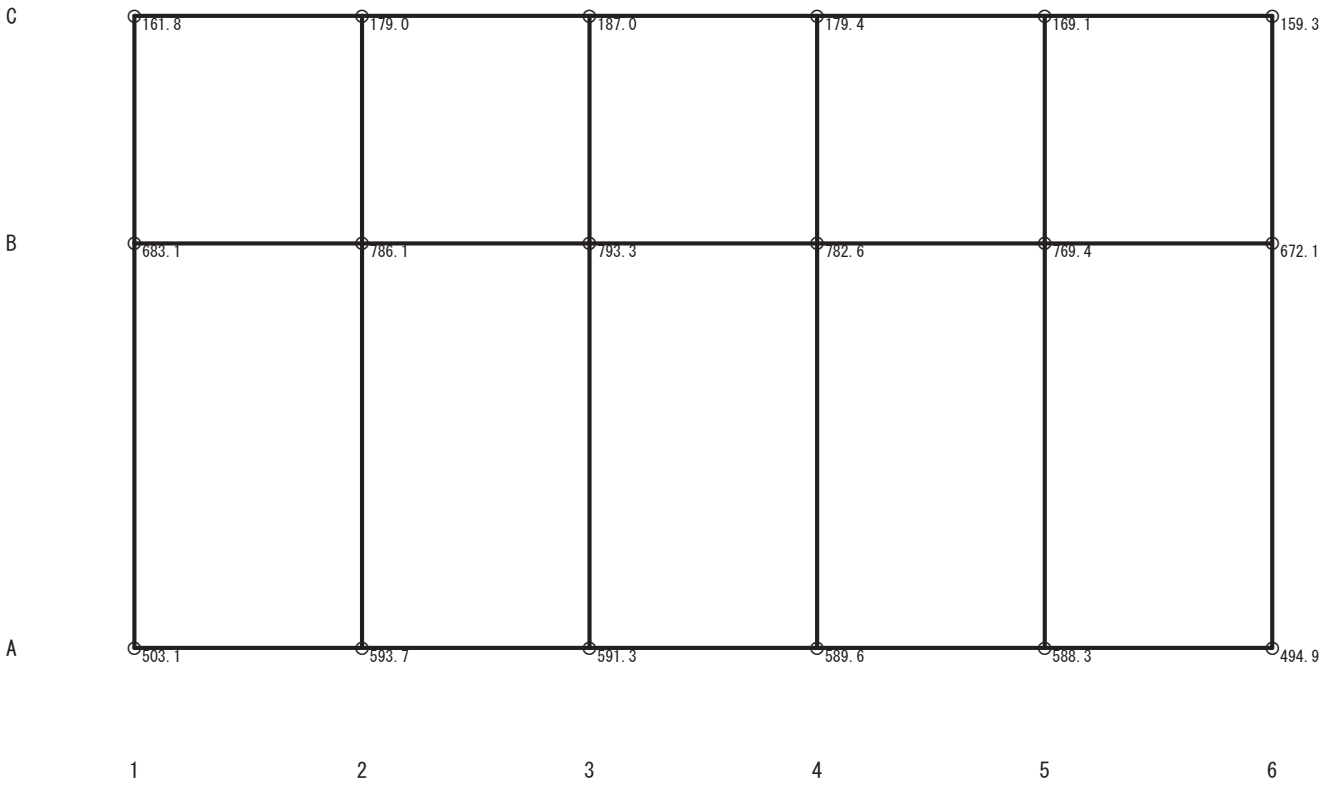

3F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1326.31	(14.9)	1326.31	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1526.85	(17.2)	1526.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1551.57	(17.5)	1551.57	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1571.60	(17.7)	1571.60	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1558.72	(17.5)	1558.72	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1348.00	(15.2)	1348.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8883.05	(100.0)	8883.05	0.00	(100.0)	(0.0)

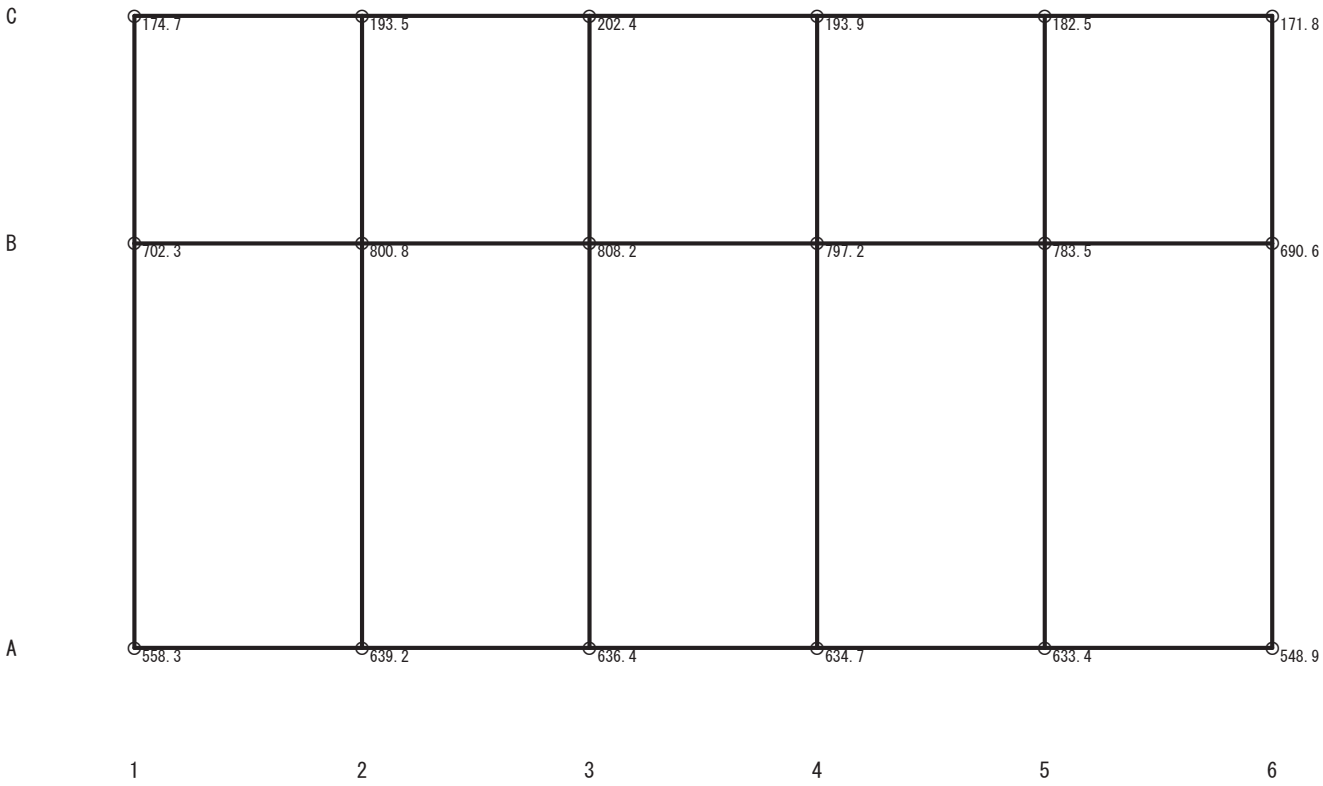

2F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1411.32	(15.1)	1411.32	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1599.36	(17.1)	1599.36	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1625.80	(17.4)	1625.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1646.94	(17.6)	1646.94	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1633.48	(17.5)	1633.48	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1435.24	(15.3)	1435.24	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9352.14	(100.0)	9352.14	0.00	(100.0)	(0.0)

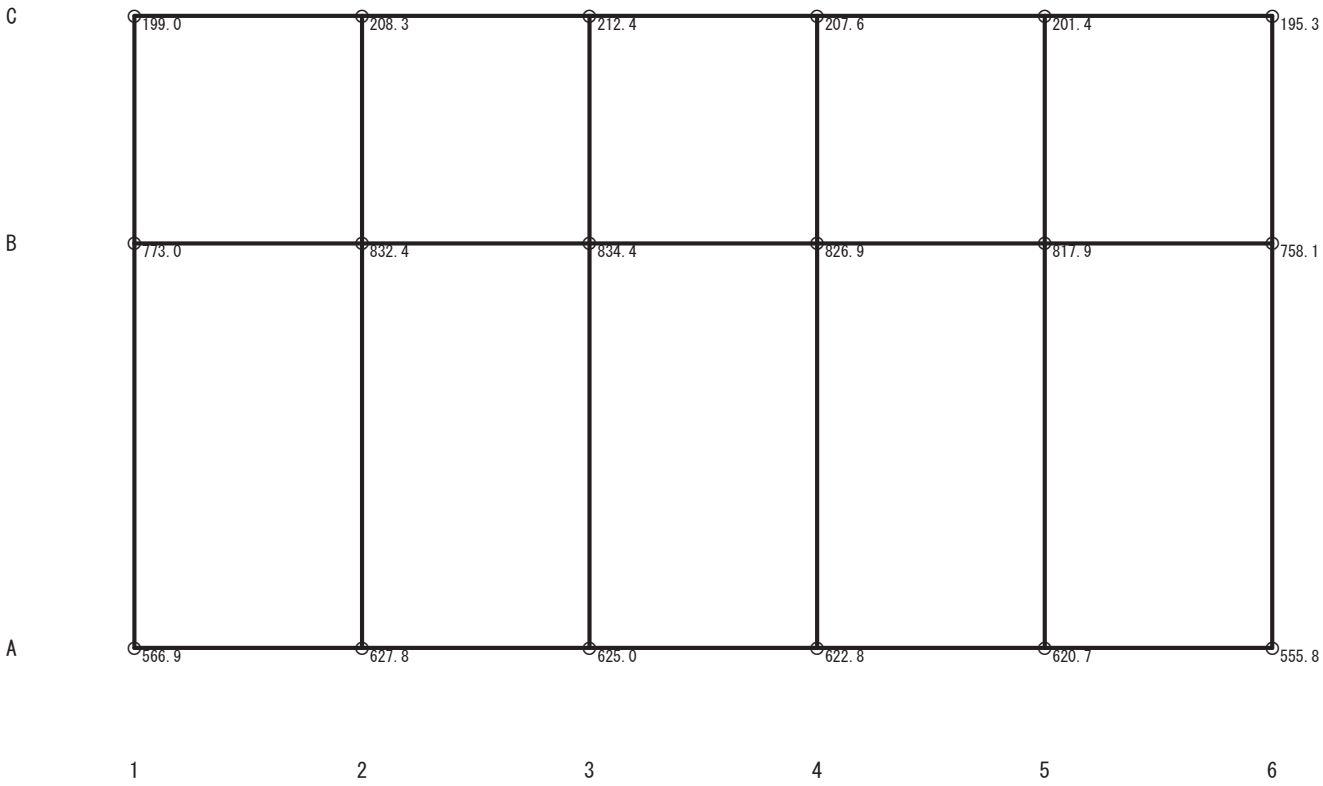

1F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1509.15	(15.6)	1509.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1639.94	(16.9)	1639.94	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1657.28	(17.1)	1657.28	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1671.79	(17.3)	1671.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1668.45	(17.2)	1668.45	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1538.93	(15.9)	1538.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9685.53	(100.0)	9685.53	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2786.54	2786.54	(100.0)	0.00	(0.0)	2786.54	0.00	2786.54
8F	4275.40	4275.40	(100.0)	0.00	(0.0)	4275.40	0.00	4275.40
7F	5512.14	5512.14	(100.0)	0.00	(0.0)	5512.14	0.00	5512.14
6F	6593.02	6593.02	(100.0)	0.00	(0.0)	6593.02	0.00	6593.02
5F	7510.01	7510.01	(100.0)	0.00	(0.0)	7510.01	0.00	7510.01
4F	8268.94	8268.94	(100.0)	0.00	(0.0)	8268.94	0.00	8268.94
3F	8883.05	8883.05	(100.0)	0.00	(0.0)	8883.05	0.00	8883.05
2F	9352.14	9352.14	(100.0)	0.00	(0.0)	9352.14	0.00	9352.14
1F	9685.53	9685.53	(100.0)	0.00	(0.0)	9685.53	0.00	9685.53

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（負加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	A	1	1.0072	400.0	1/397
8F	A	1	1.4932	400.0	1/267
7F	A	1	1.6686	400.0	1/239
6F	A	1	1.3844	400.0	1/288
5F	A	1	1.5214	400.0	1/262
4F	A	1	1.6297	400.0	1/245
3F	A	1	1.5260	400.0	1/262
2F	A	1	1.4993	400.0	1/266
1F	A	1	1.0336	400.0	1/386

A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の（DL+LLE）の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す

※ 正加力、負加力は同じ

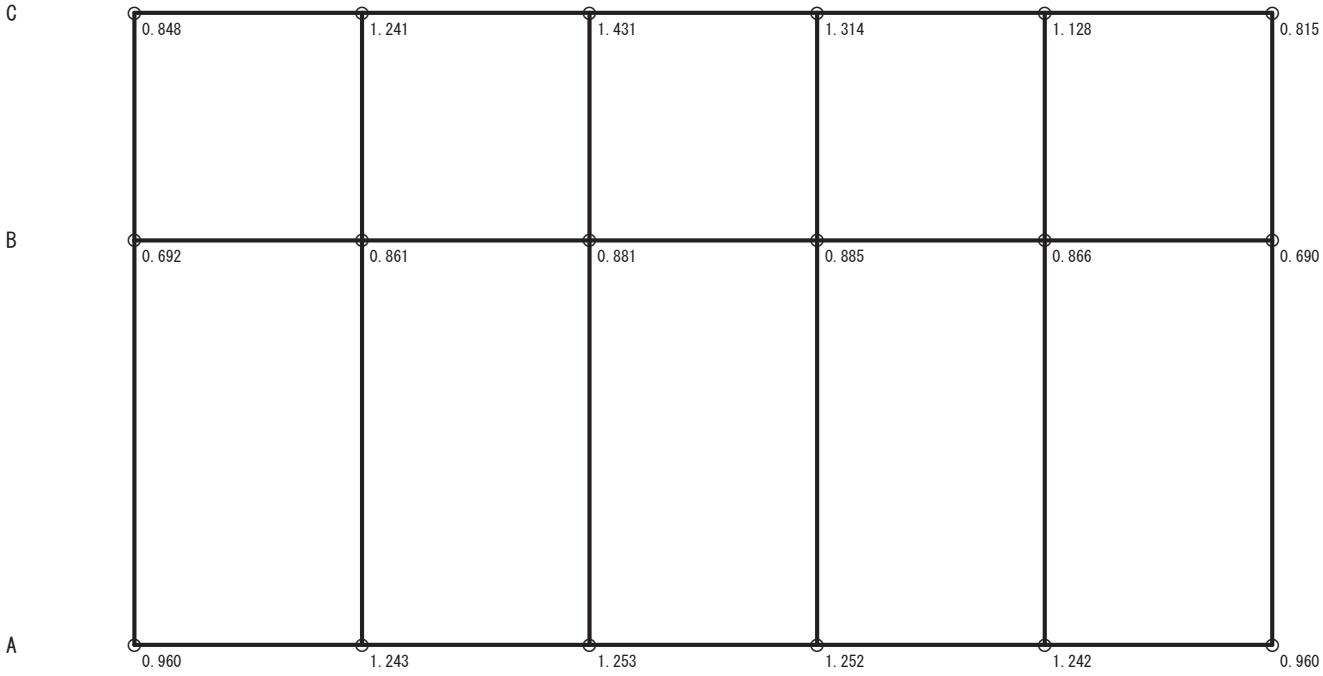

9F 階　<X-方向>　(S=1/239)

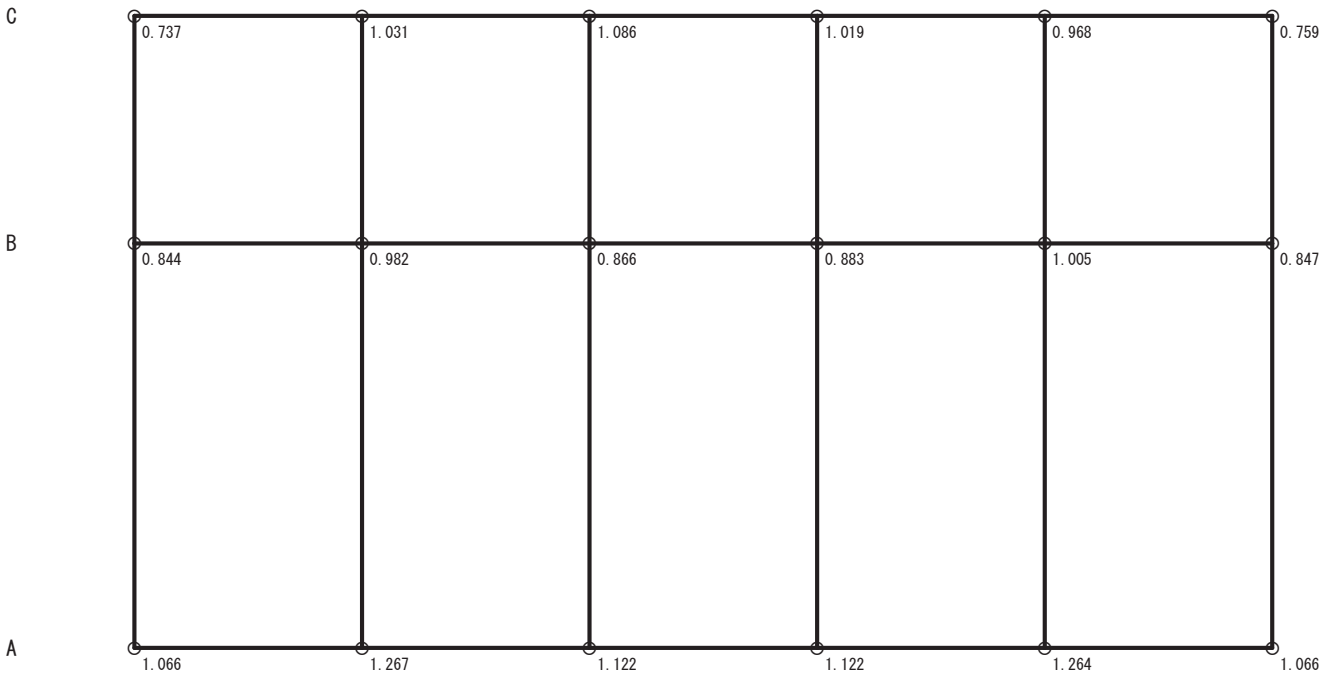

8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

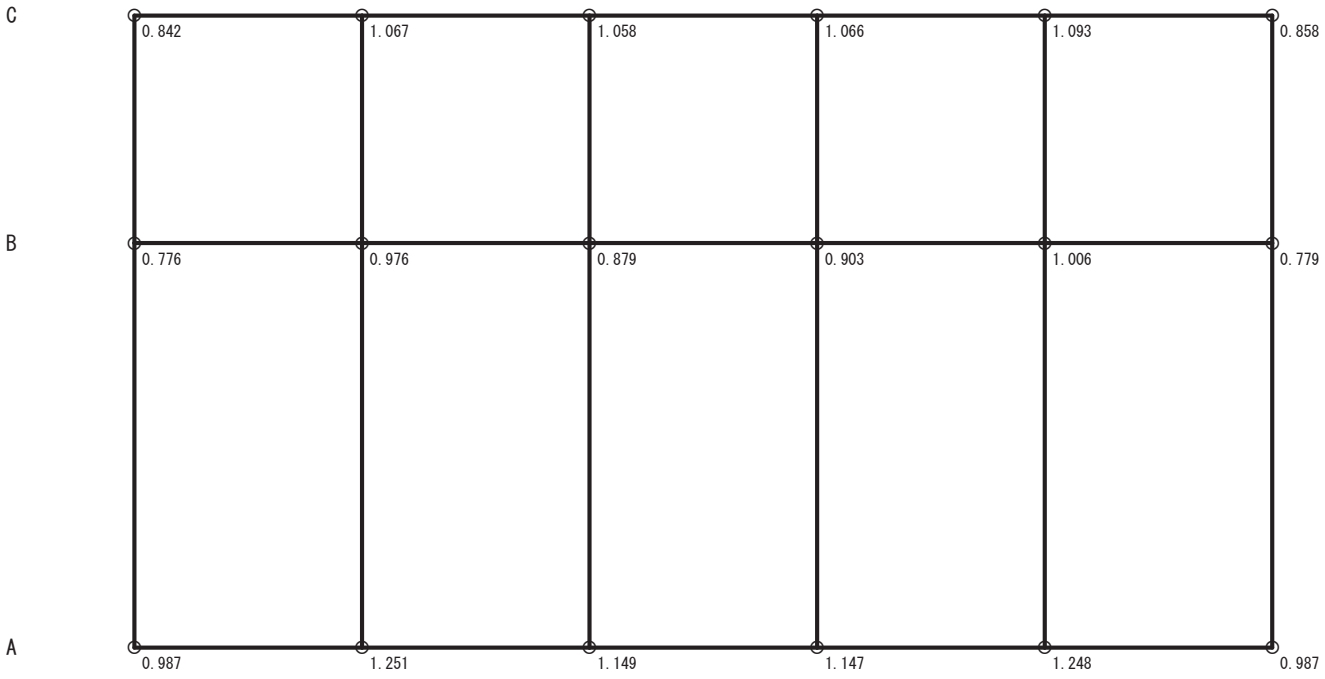

7F 階　<X-方向>　(S=1/239)

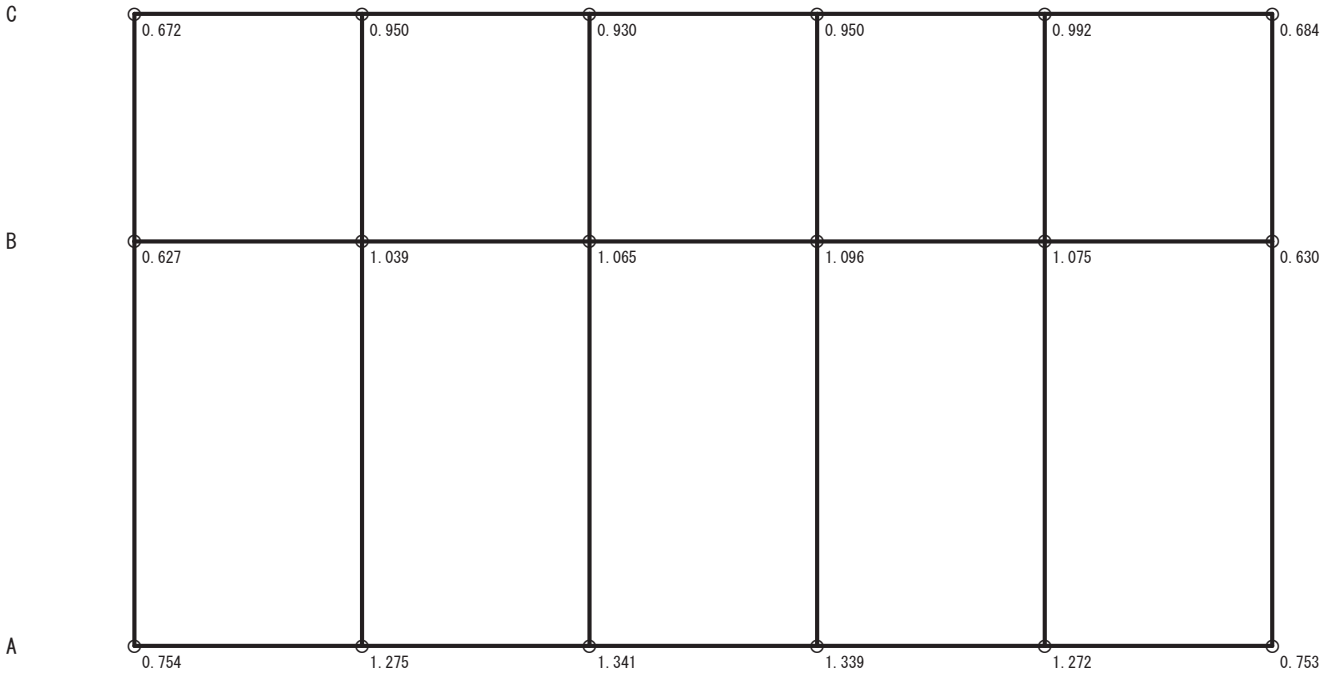

6F 階　<X-方向>　(S=1/239)

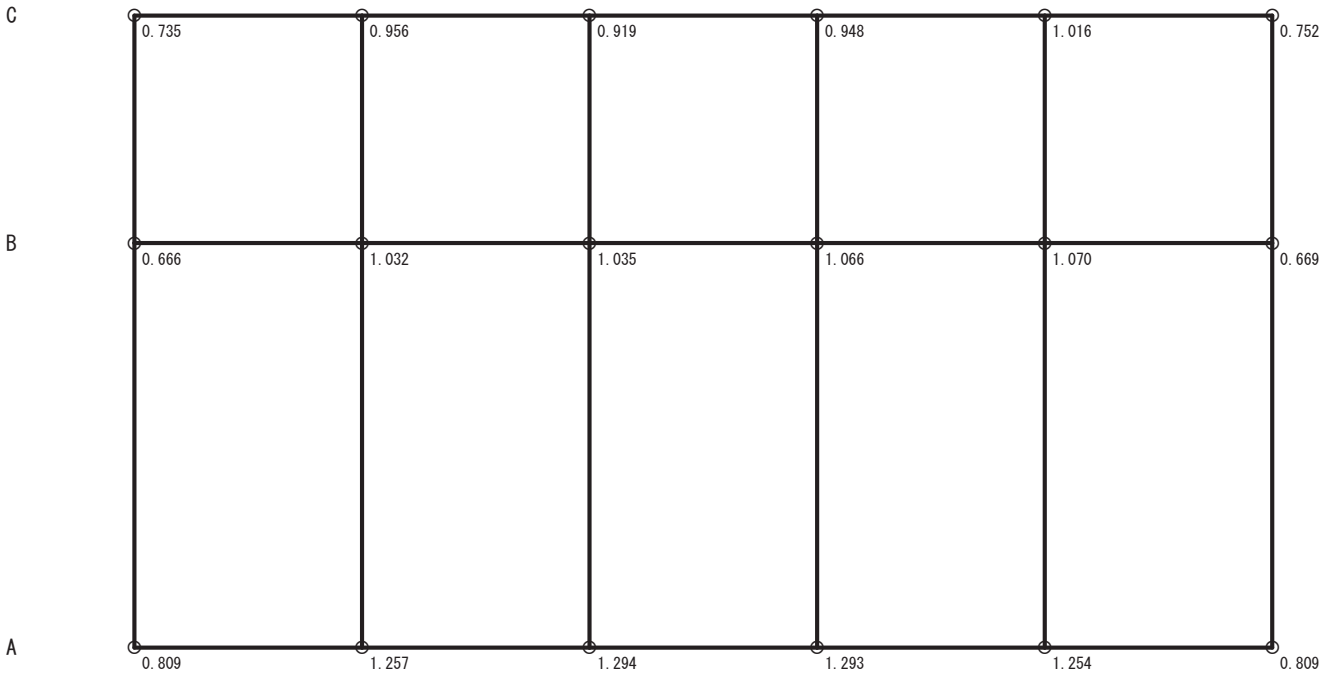

5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

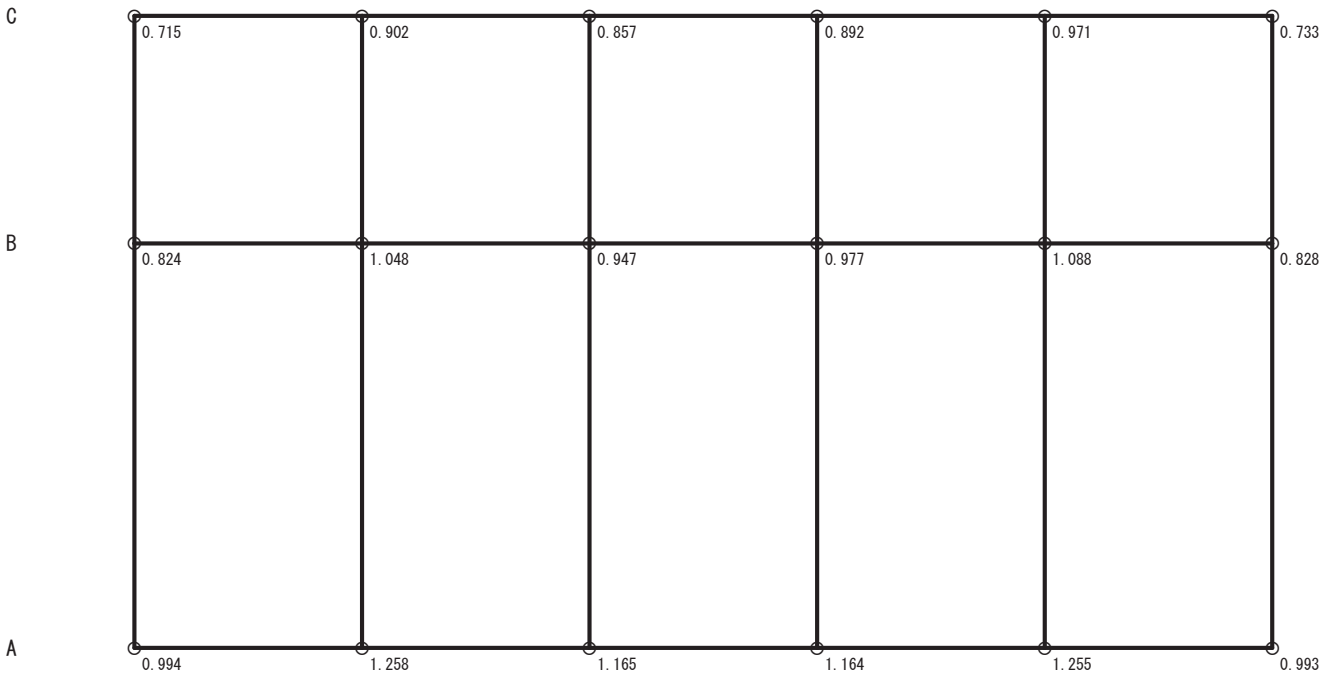

4F 階　<X-方向>　(S=1/239)

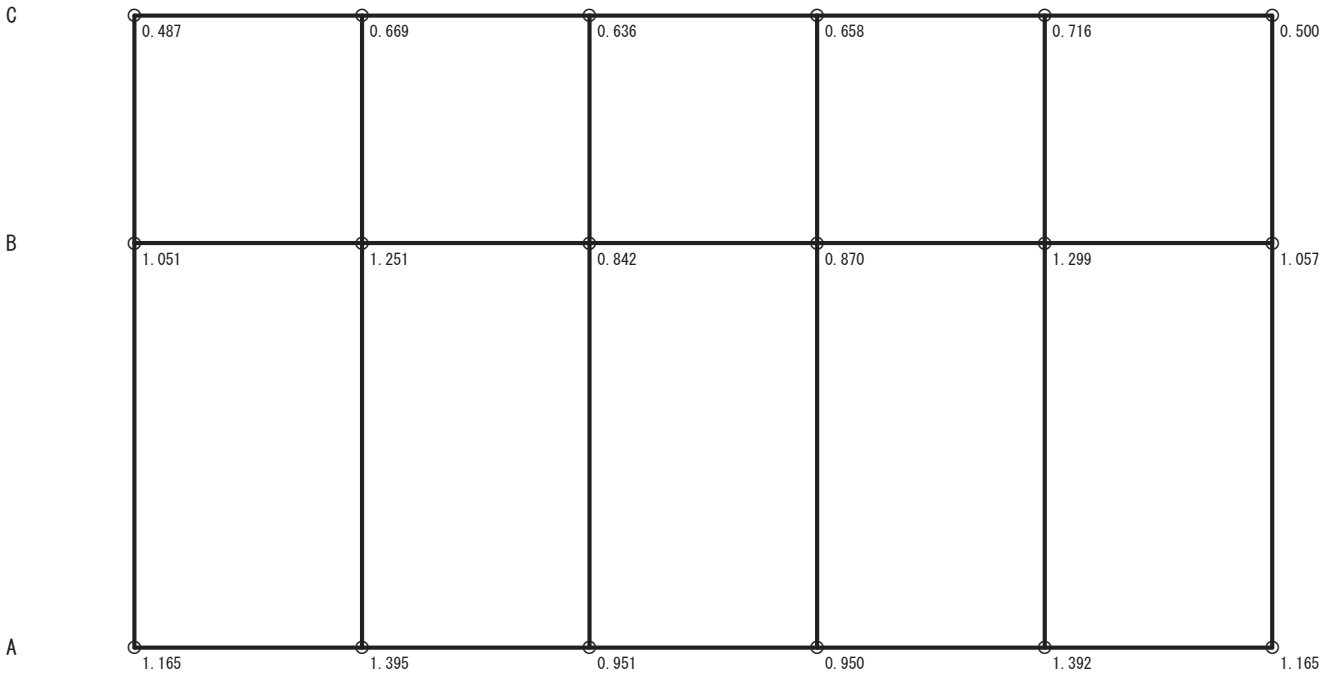

3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

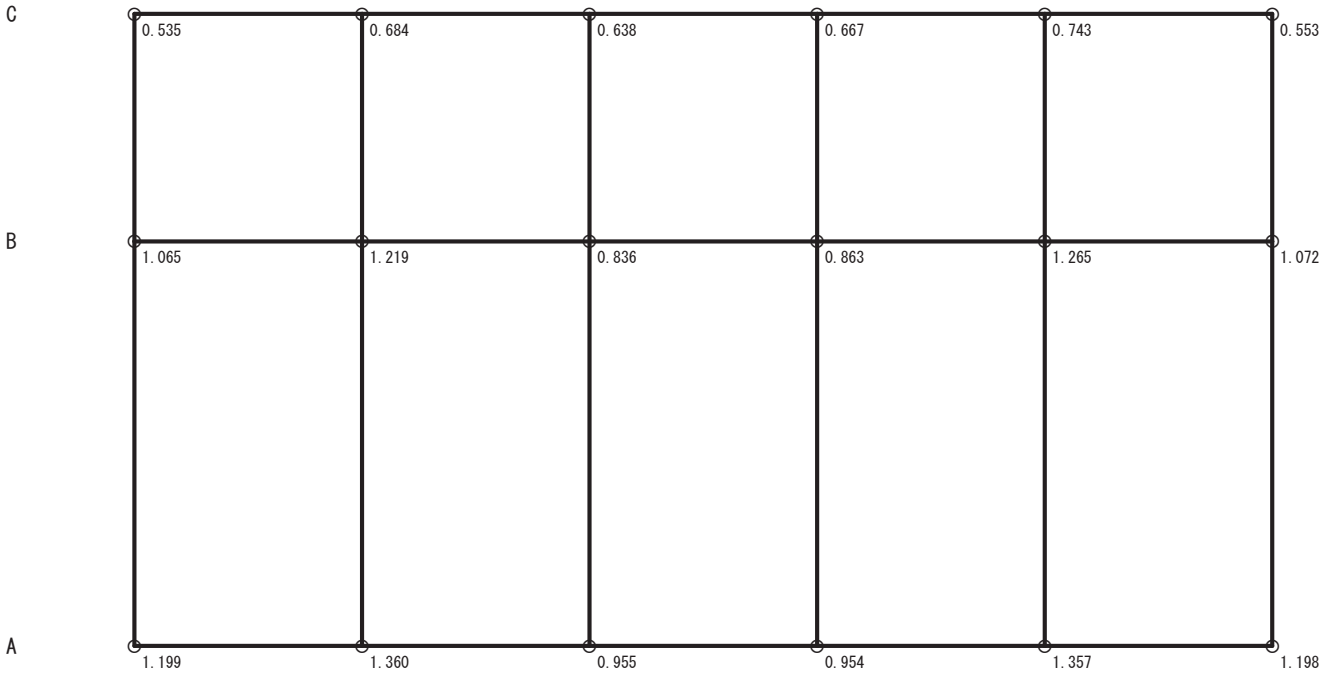

2F 階　<X-方向>　(S=1/239)

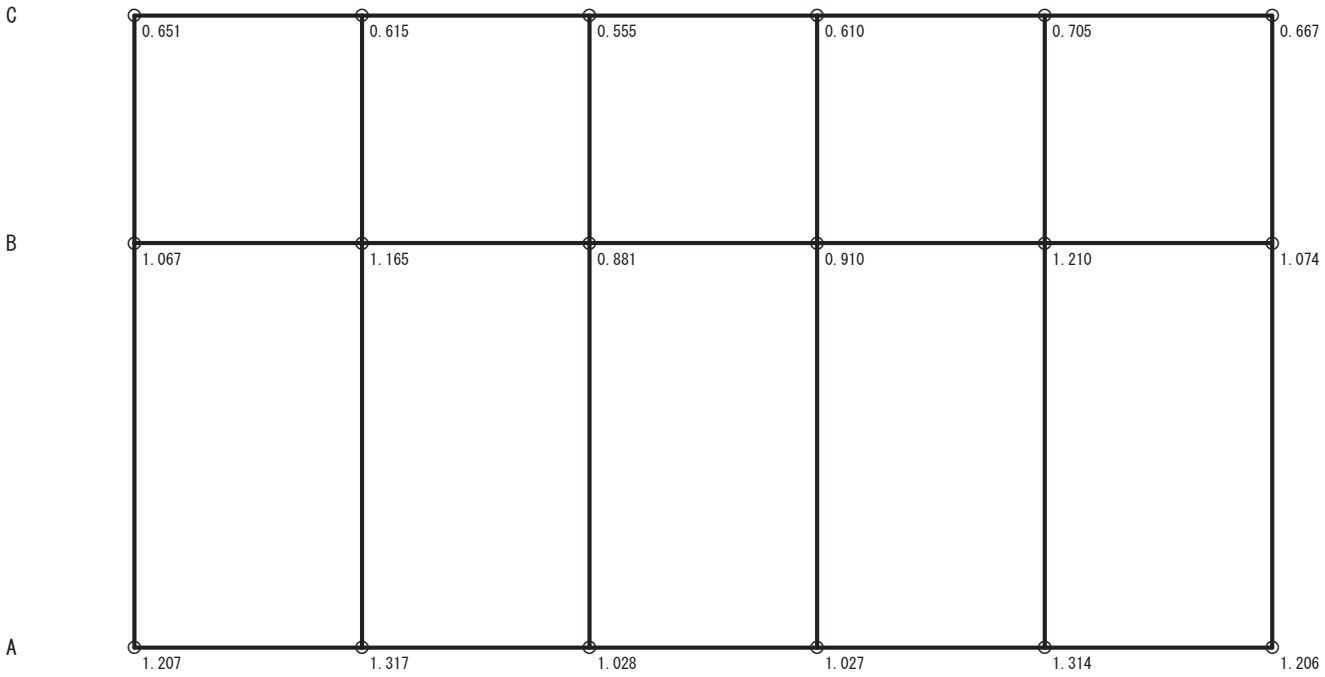

1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

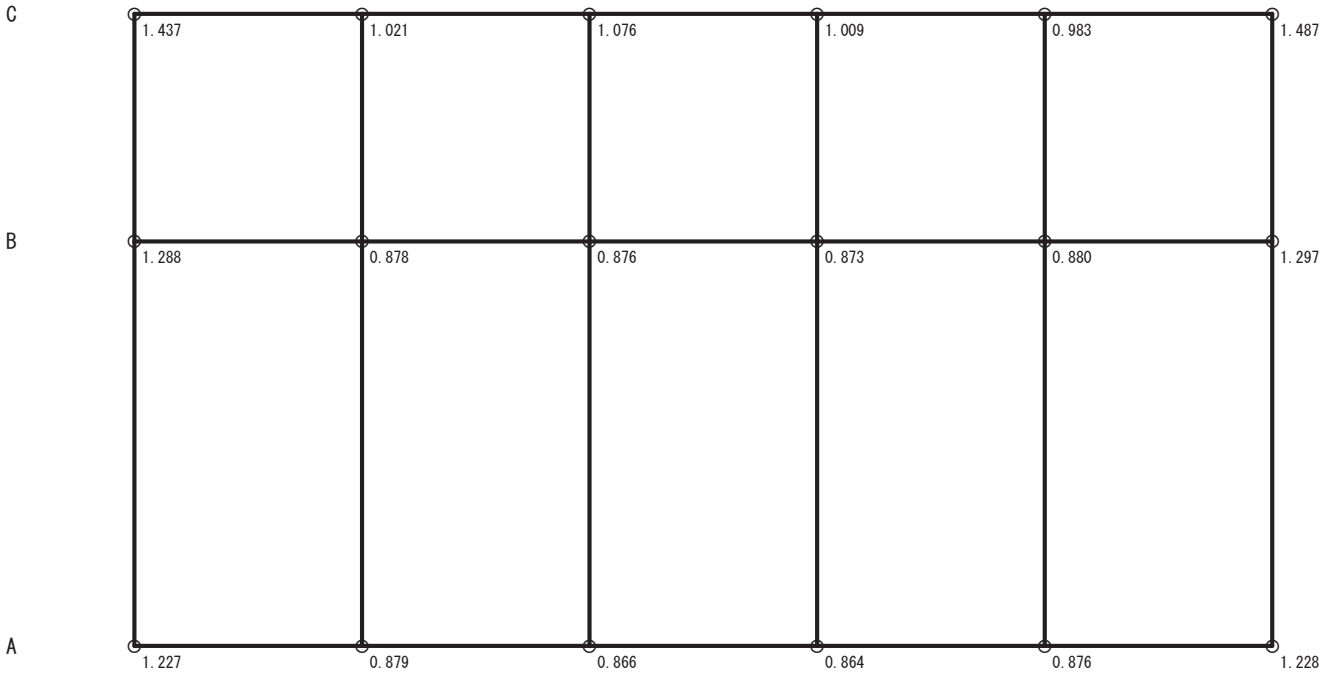

9F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

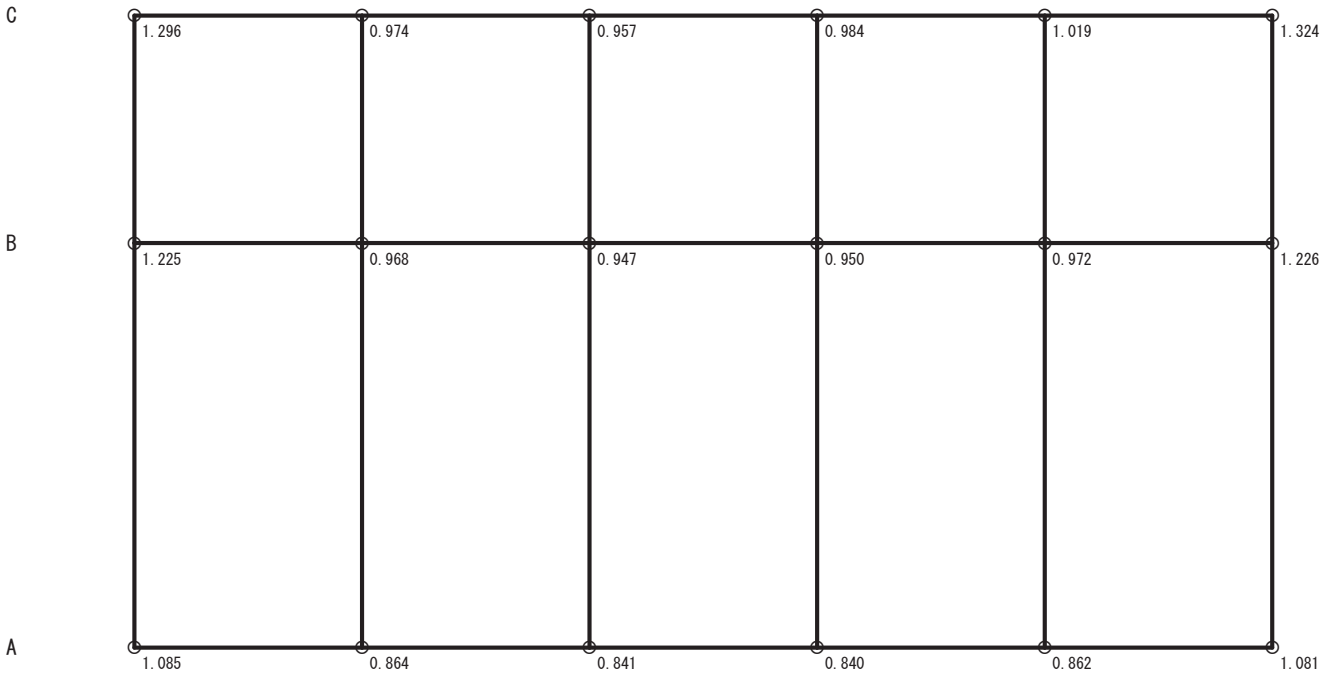

8F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

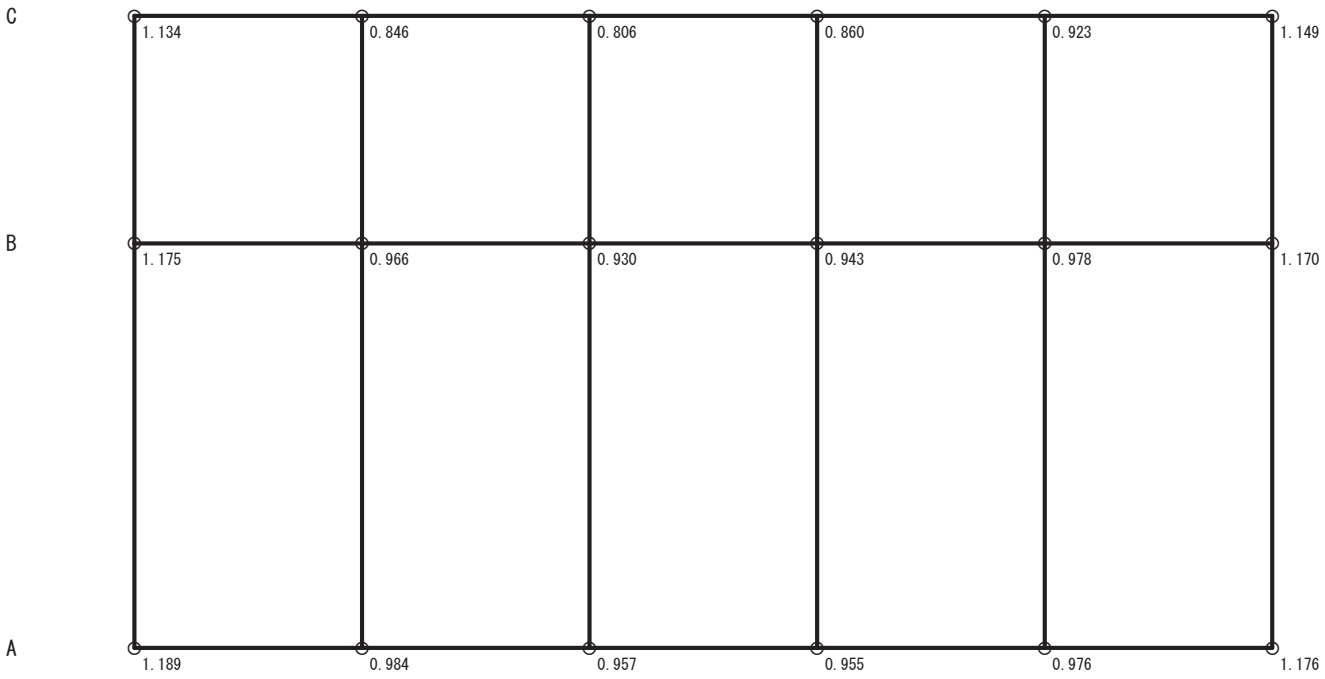

7F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

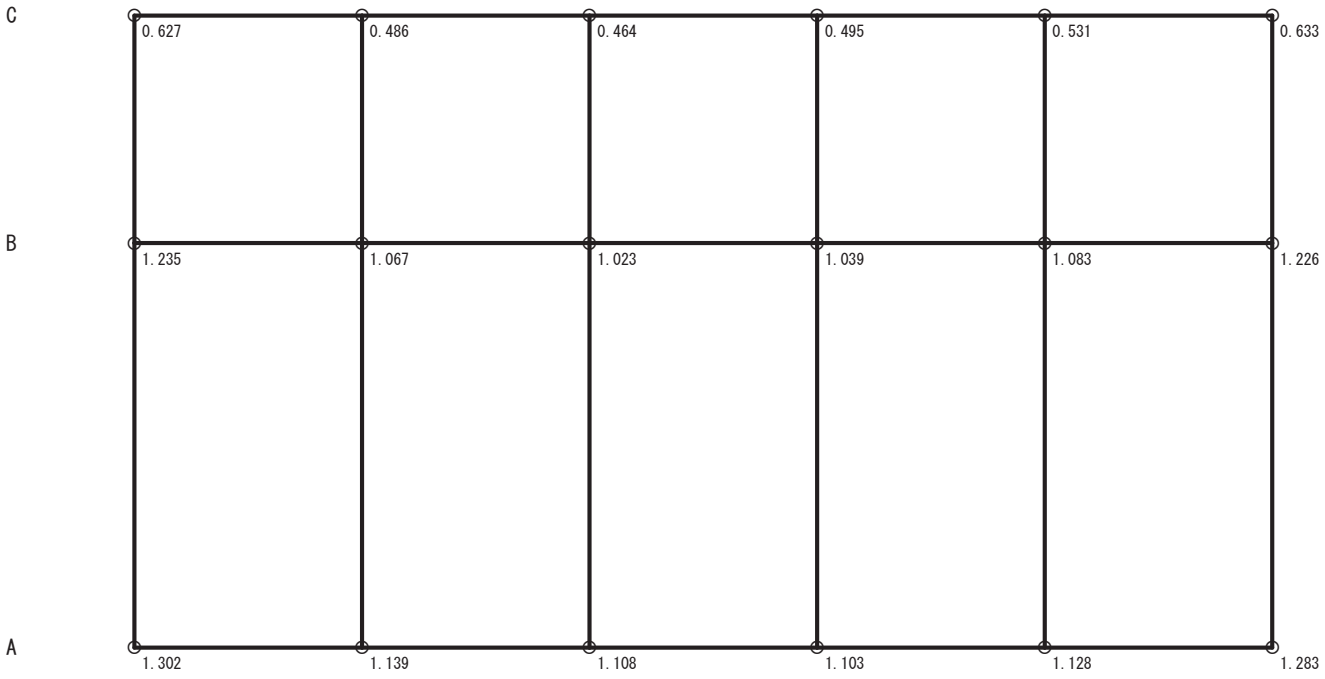

6F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

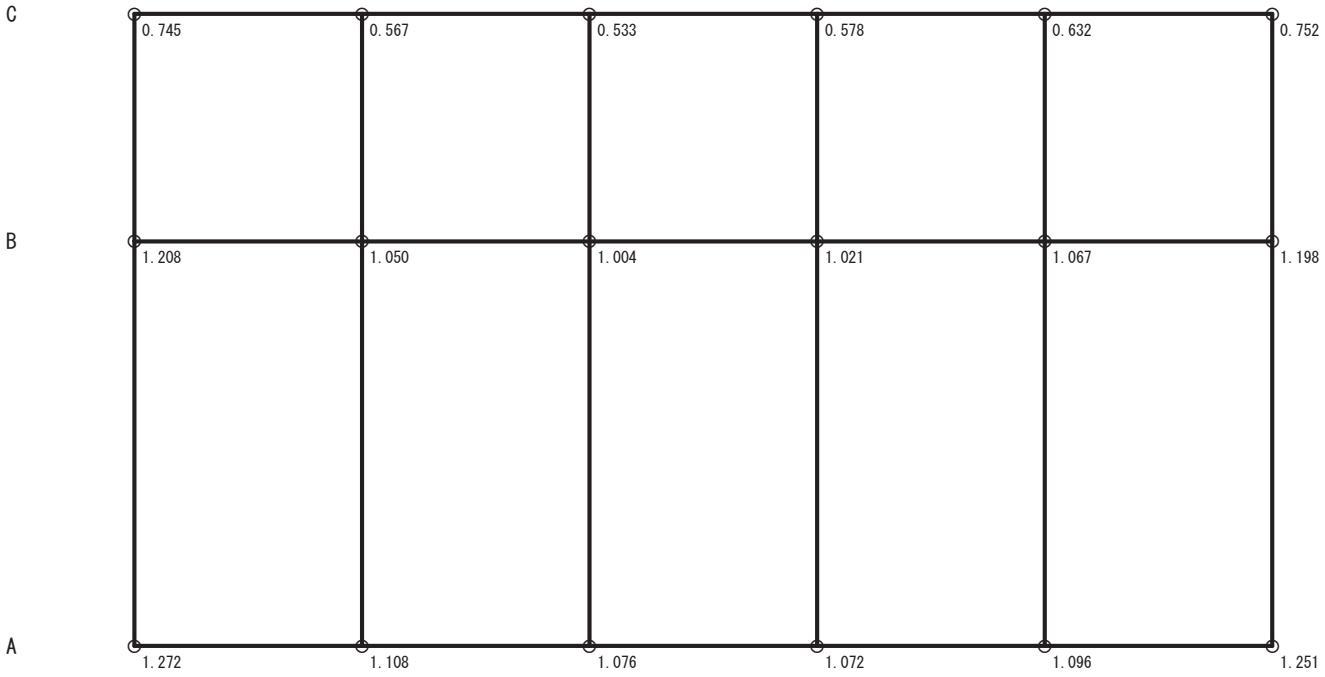

5F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

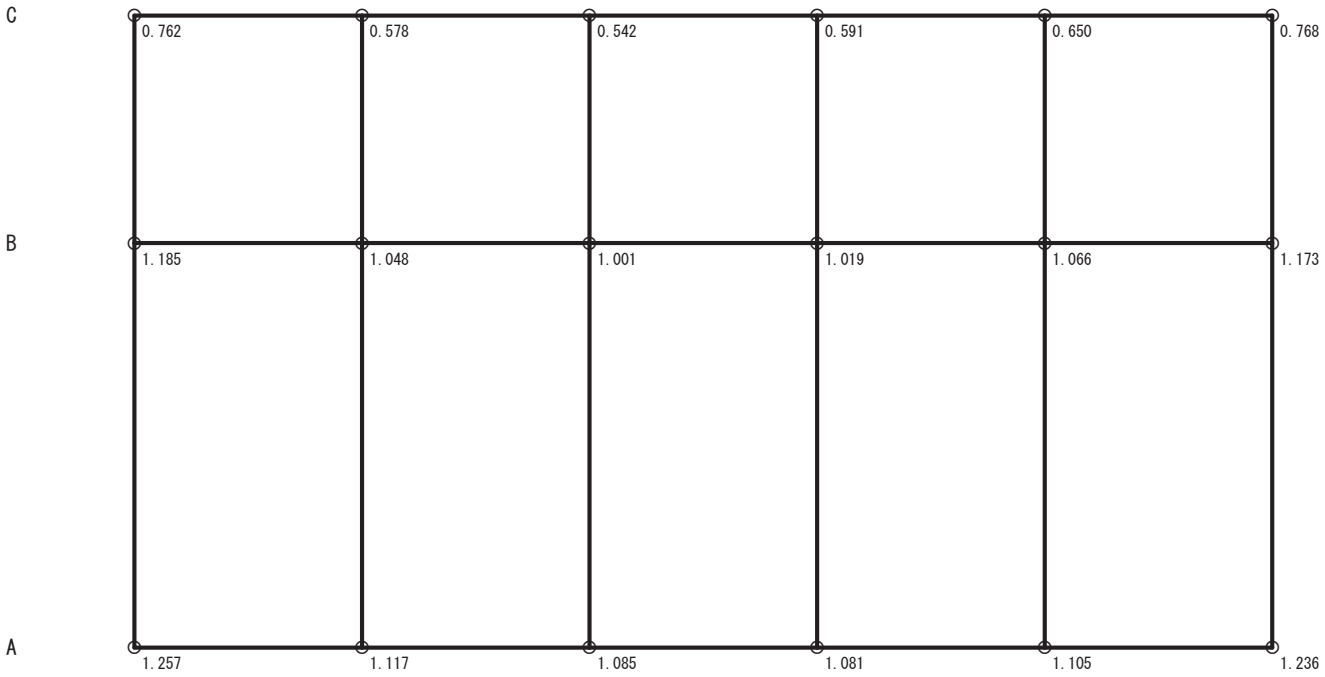

4F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

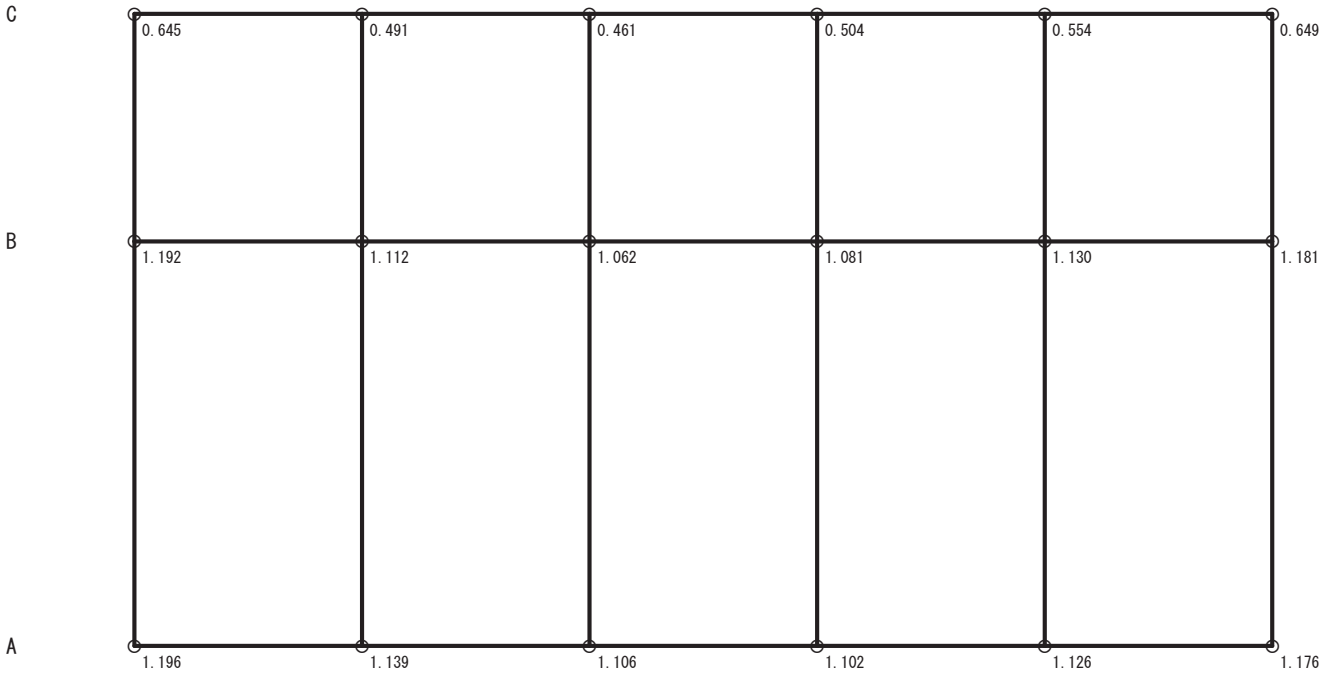

3F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

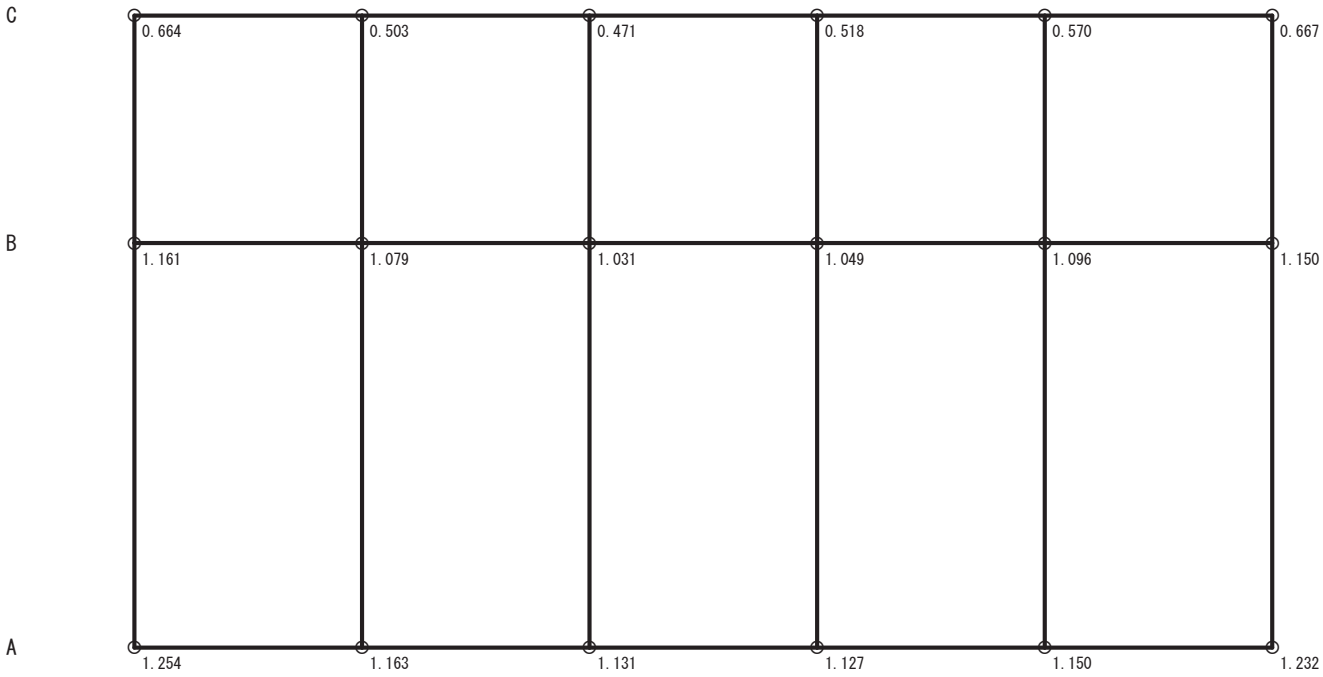

2F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

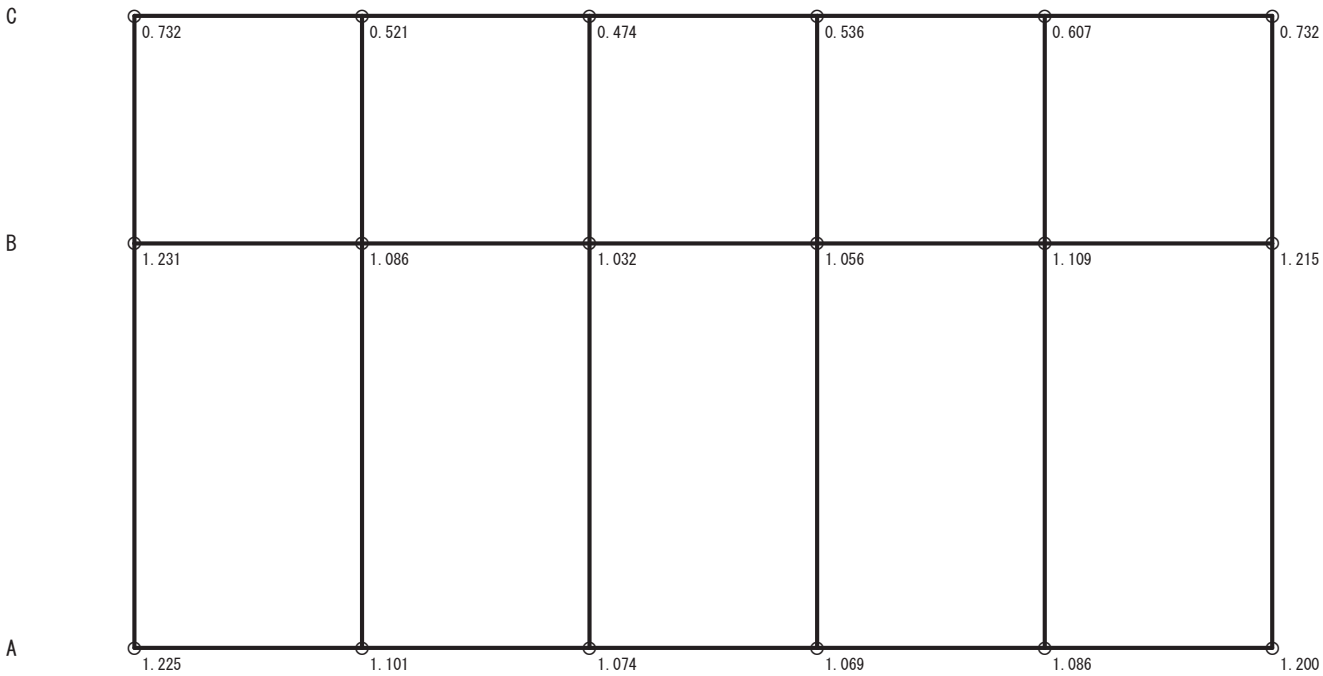

1F 階 <Y-方向> (S=1/239)

A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧



NL ：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*] ：短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@] ：基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] ：支点の解除入力位置

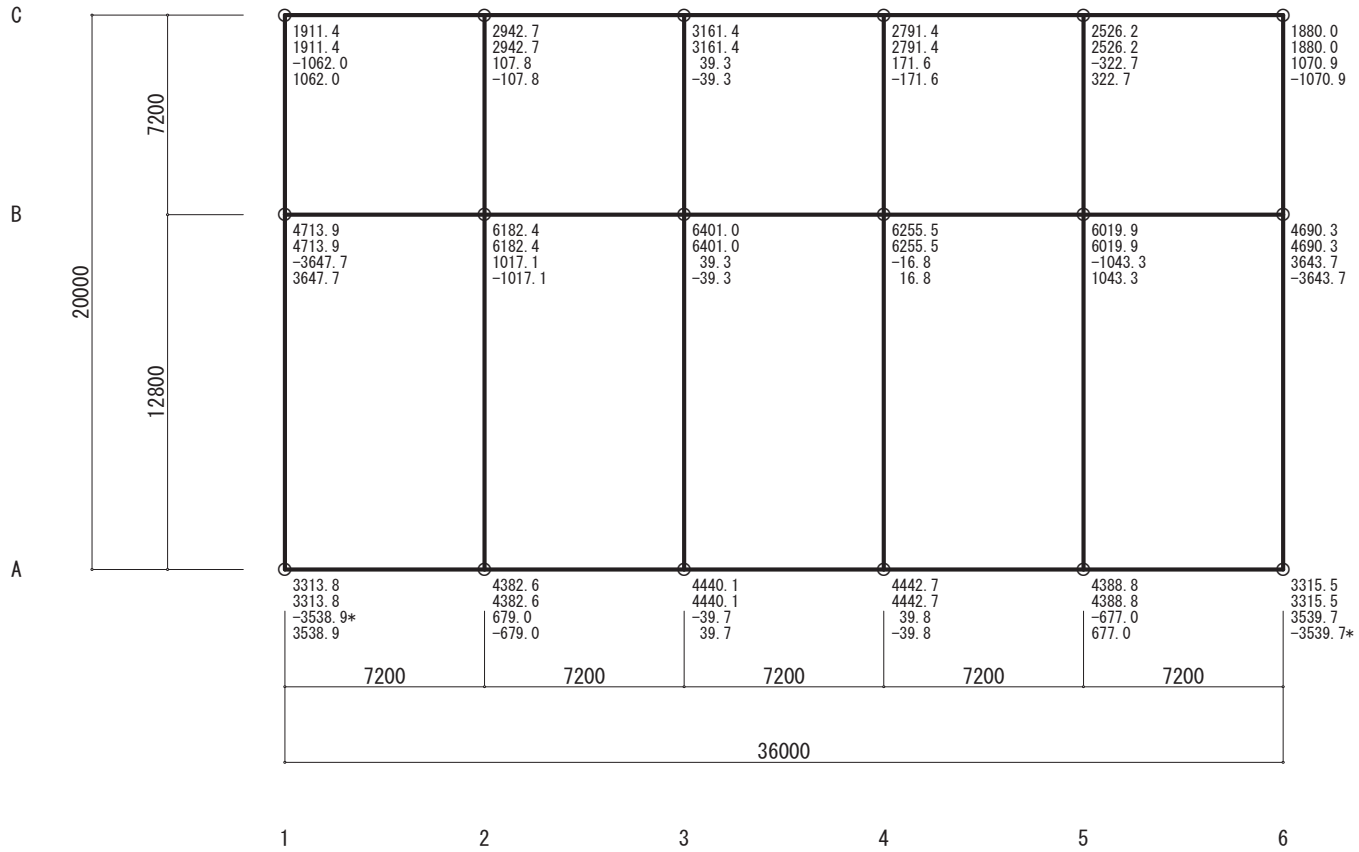

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝73759.6

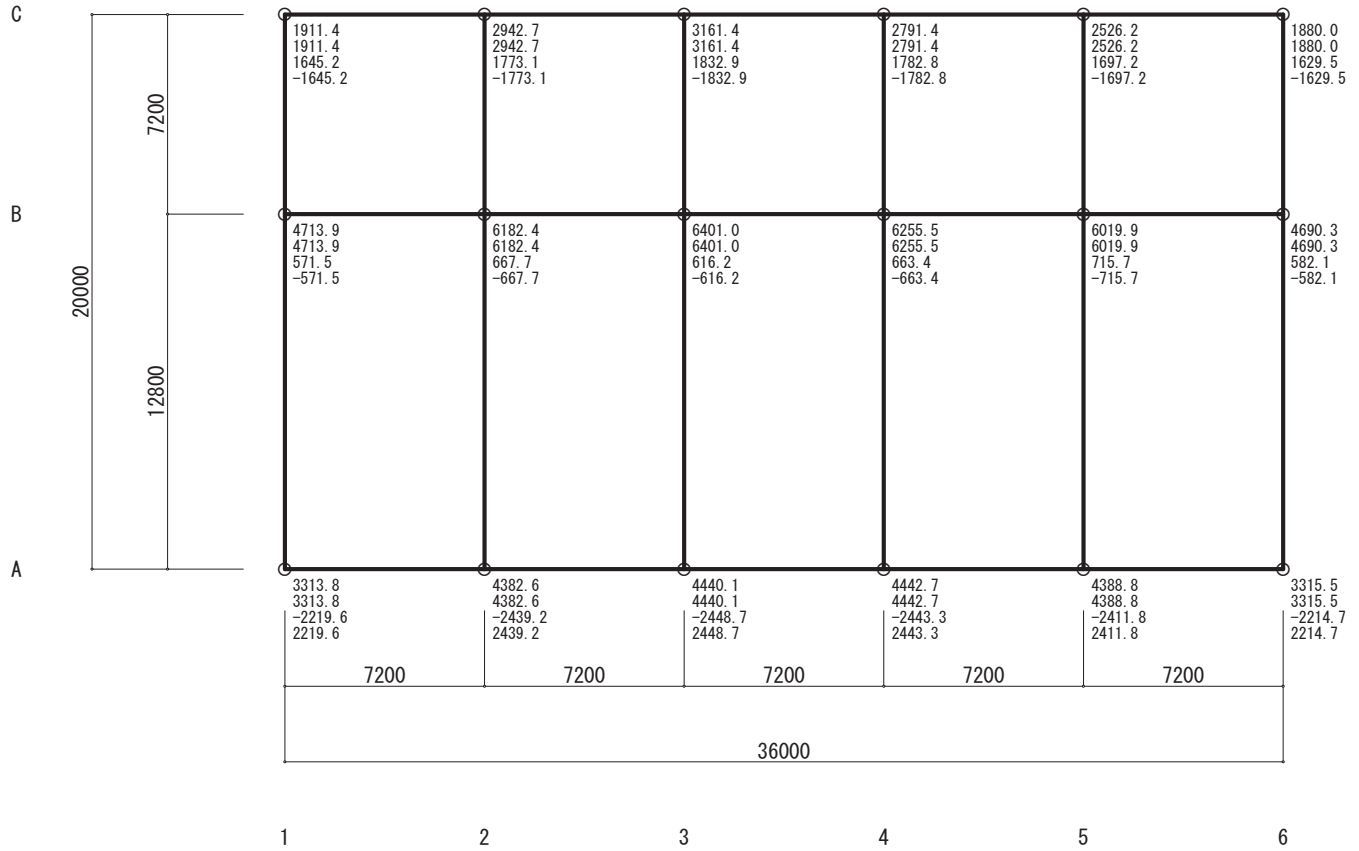

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝73759.6

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1911.38	2942.71	3161.44	2791.45	2526.22	1879.99
	NL'	1911.38	2942.71	3161.44	2791.45	2526.22	1879.99
	NEL	-1061.99	107.85	39.35	171.59	-322.70	1070.93
	NER	1061.99	-107.85	-39.35	-171.59	322.70	-1070.93
B	NL	4713.91	6182.43	6400.98	6255.52	6019.89	4690.31
	NL'	4713.91	6182.43	6400.98	6255.52	6019.89	4690.31
	NEL	-3647.75	1017.14	39.27	-16.83	-1043.34	3643.65
	NER	3647.75	-1017.14	-39.27	16.83	1043.34	-3643.65
A	NL	3313.76	4382.60	4440.06	4442.67	4388.81	3315.50
	NL'	3313.76	4382.60	4440.06	4442.67	4388.81	3315.50
	NEL	-3538.93*	678.96	-39.67	39.77	-677.02	3539.71
	NER	3538.93	-678.96	39.67	-39.77	677.02	-3539.71*

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1911.38	2942.71	3161.44	2791.45	2526.22	1879.99
	NL'	1911.38	2942.71	3161.44	2791.45	2526.22	1879.99
	NEL	1645.17	1773.14	1832.86	1782.78	1697.18	1629.52
	NER	-1645.17	-1773.14	-1832.86	-1782.78	-1697.18	-1629.52
B	NL	4713.91	6182.43	6400.98	6255.52	6019.89	4690.31
	NL'	4713.91	6182.43	6400.98	6255.52	6019.89	4690.31
	NEL	571.46	667.72	616.19	663.42	715.67	582.15
	NER	-571.46	-667.72	-616.19	-663.42	-715.67	-582.15
A	NL	3313.76	4382.60	4440.06	4442.67	4388.81	3315.50
	NL'	3313.76	4382.60	4440.06	4442.67	4388.81	3315.50
	NEL	-2219.58	-2439.16	-2448.68	-2443.29	-2411.83	-2214.72
	NER	2219.58	2439.16	2448.68	2443.29	2411.83	2214.72

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　: 層間変位（剛心位置）(cm)
h　　: 層間変形角の階高 (cm)
d/h　　: 層間変形角
rs　　: h/d
rs/ave.　: rsの相加平均
Rs　　: 剛性率
*　　: 層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	0.8589	400.0	1/ 466	323	1.443	1.000
8F	1.2940	400.0	1/ 309		0.958	1.000
7F	1.5388	400.0	1/ 260		0.805	1.000
6F	1.4079	400.0	1/ 284		0.880	1.000
5F	1.5561	400.0	1/ 257		0.796	1.000
4F	1.5629	400.0	1/ 256		0.793	1.000
3F	1.2886	400.0	1/ 310		0.962	1.000
2F	1.2667	400.0	1/ 316		0.978	1.000
1F	0.8941	400.0	1/ 447		1.386	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	1.0066	400.0	1/ 397	293	1.358	1.000
8F	1.4893	400.0	1/ 269		0.918	1.000
7F	1.6606	400.0	1/ 241		0.823	1.000
6F	1.3755	400.0	1/ 291		0.994	1.000
5F	1.5103	400.0	1/ 265		0.905	1.000
4F	1.6171	400.0	1/ 247		0.845	1.000
3F	1.5140	400.0	1/ 264		0.903	1.000
2F	1.4868	400.0	1/ 269		0.919	1.000
1F	1.0242	400.0	1/ 391		1.335	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
9F	1011.8	931.6	80.1	1369.1	0.059	1.000
8F	1015.9	910.8	105.1	1371.2	0.077	1.000
7F	1015.9	930.1	85.9	1407.2	0.061	1.000
6F	1014.2	900.9	113.3	1444.1	0.078	1.000
5F	1012.7	904.1	108.5	1451.2	0.075	1.000
4F	1011.6	885.7	126.0	1414.0	0.089	1.000
3F	1010.5	825.3	185.2	1328.6	0.139	1.000
2F	1009.6	824.5	185.0	1333.1	0.139	1.000
1F	1009.4	815.3	194.1	1353.0	0.143	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
9F	1800.0	1800.3	0.3	1482.5	0.000	1.000
8F	1791.4	1796.7	5.3	1470.9	0.004	1.000
7F	1788.3	1796.9	8.6	1462.1	0.006	1.000
6F	1786.9	1797.0	10.1	1427.3	0.007	1.000
5F	1786.0	1797.1	11.1	1429.8	0.008	1.000
4F	1785.4	1797.2	11.7	1438.6	0.008	1.000
3F	1785.0	1797.2	12.2	1439.4	0.008	1.000
2F	1784.7	1797.3	12.6	1444.2	0.009	1.000
1F	1784.5	1798.2	13.7	1447.9	0.009	1.000

A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）

※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

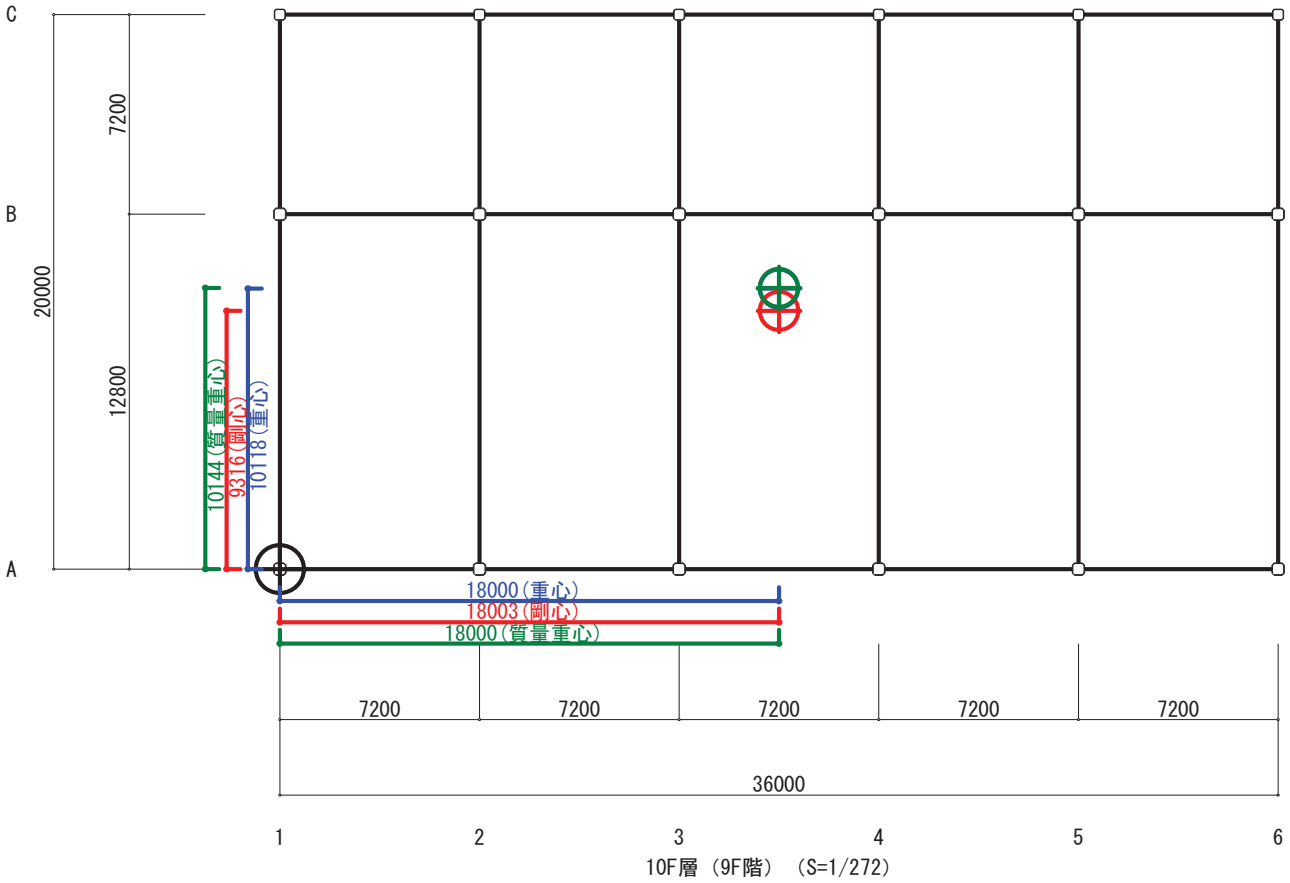

10F層（9F階）（S=1/272）

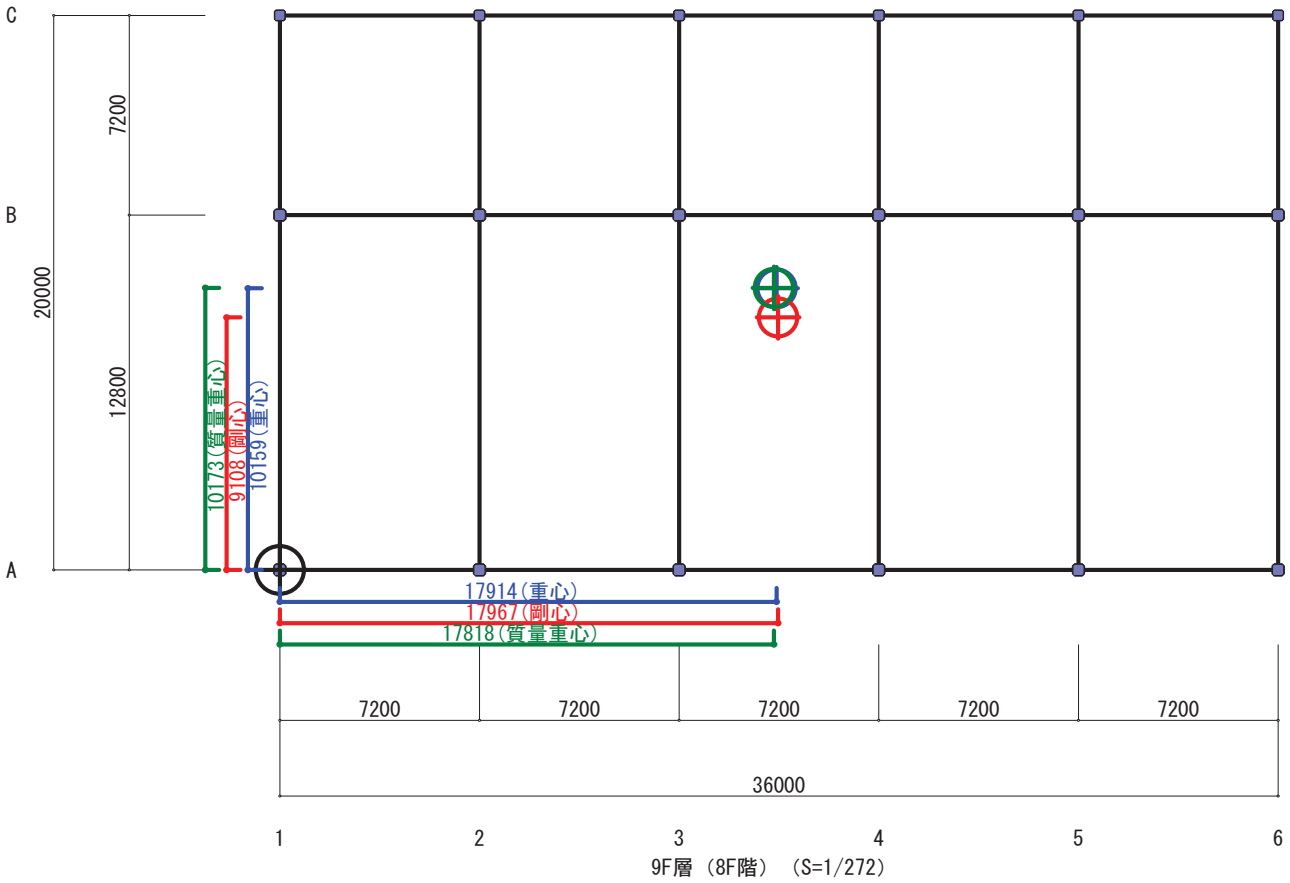

9F層 (8F階)　(S=1/272)

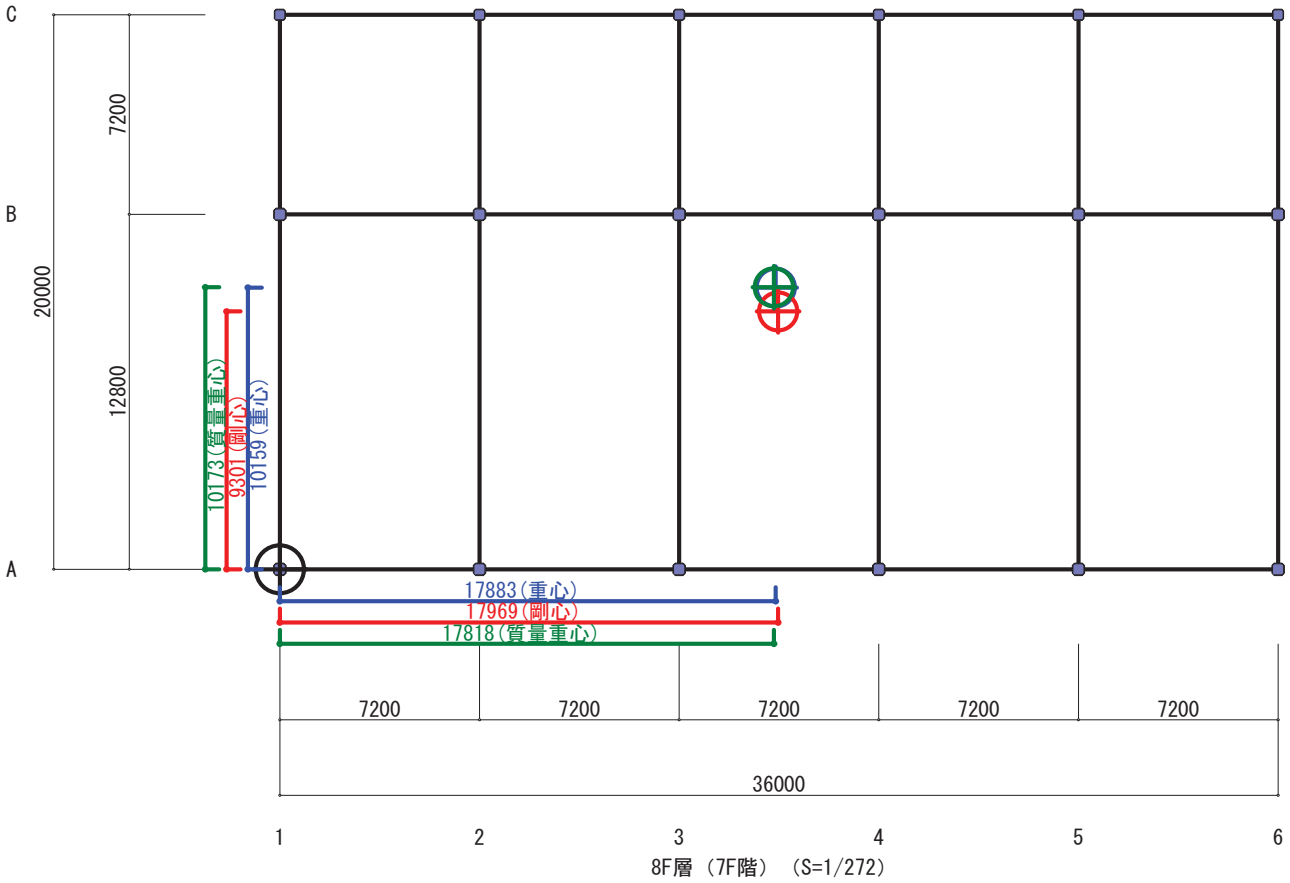

8F層 (7F階)　(S=1/272)

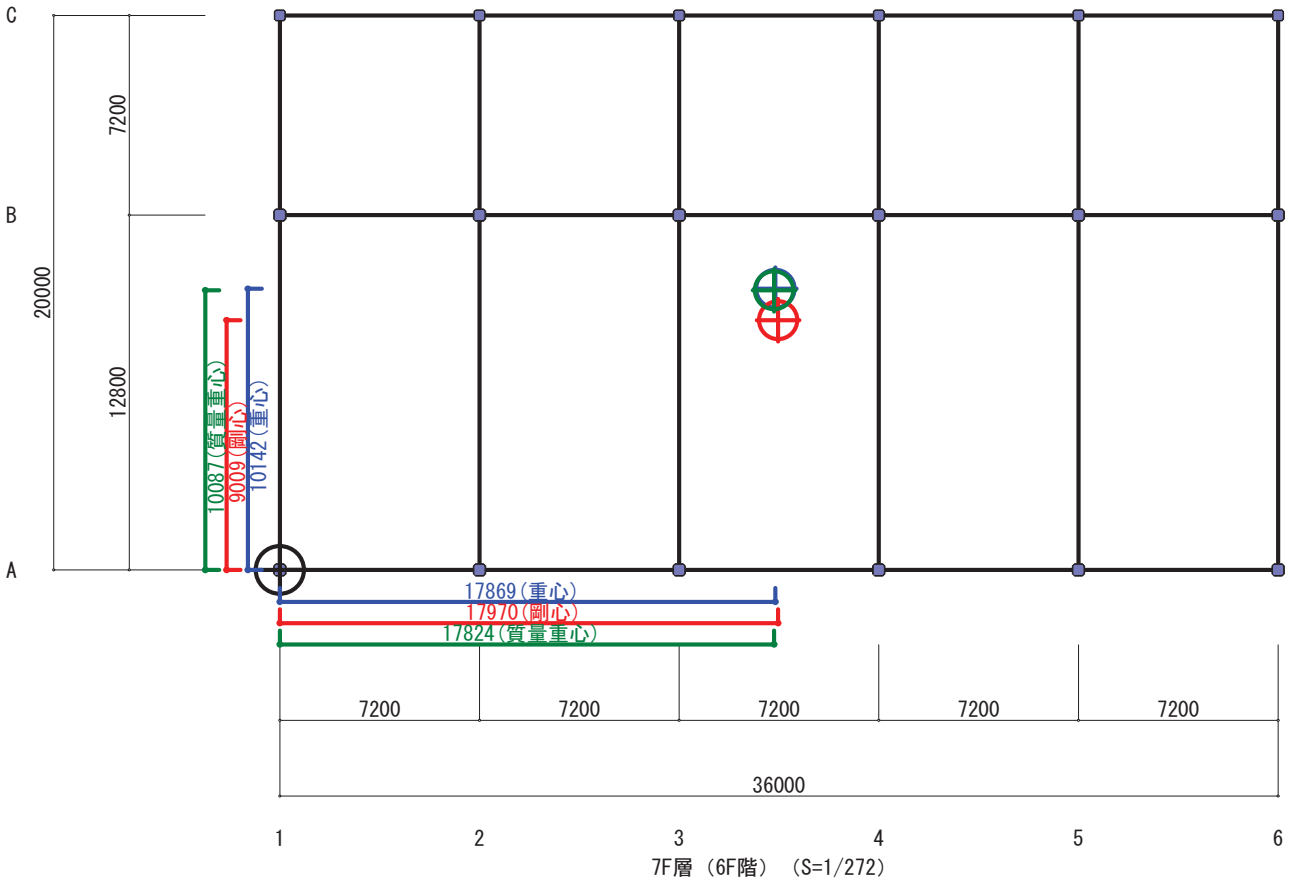

7F層 (6F階)　(S=1/272)

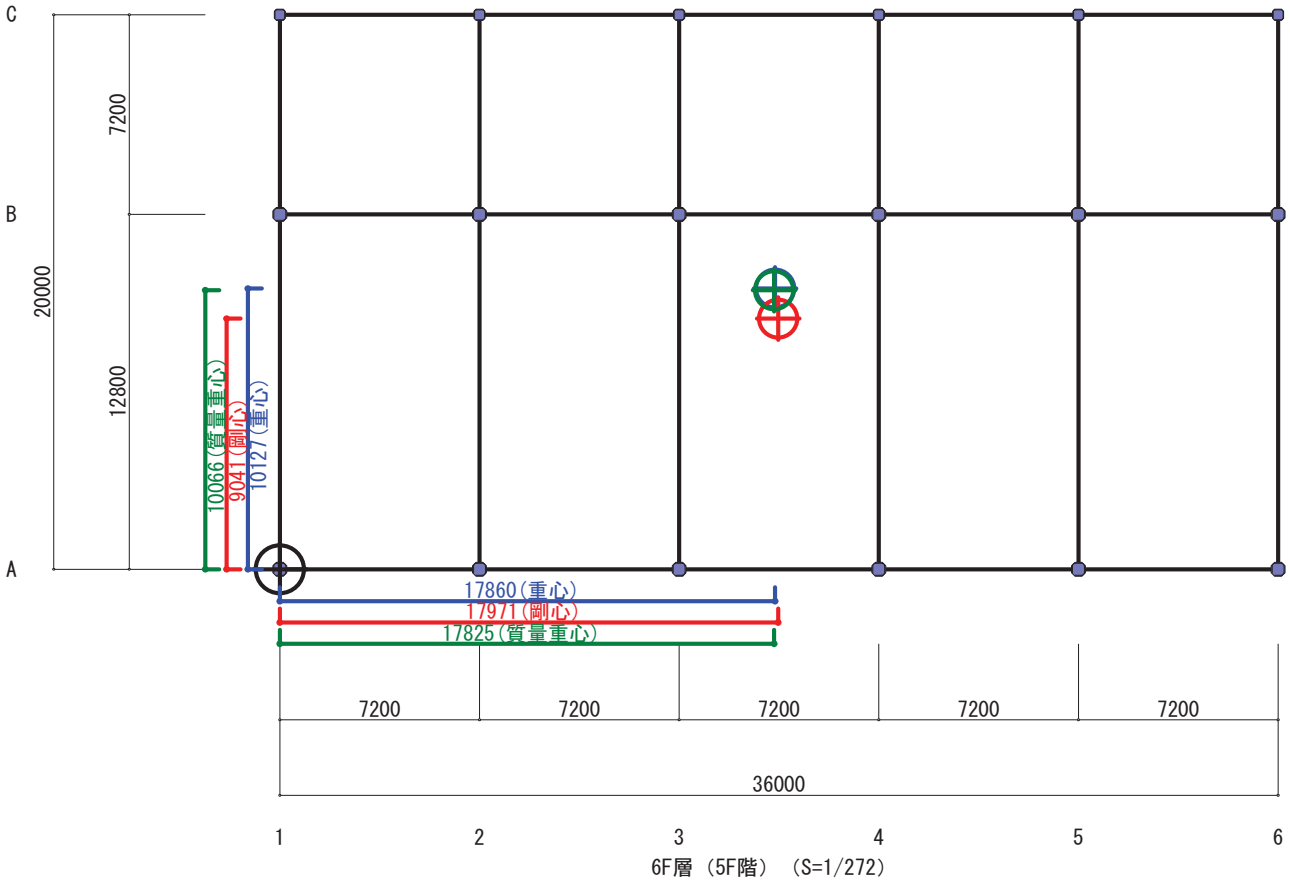

6F層 (5F階)　(S=1/272)

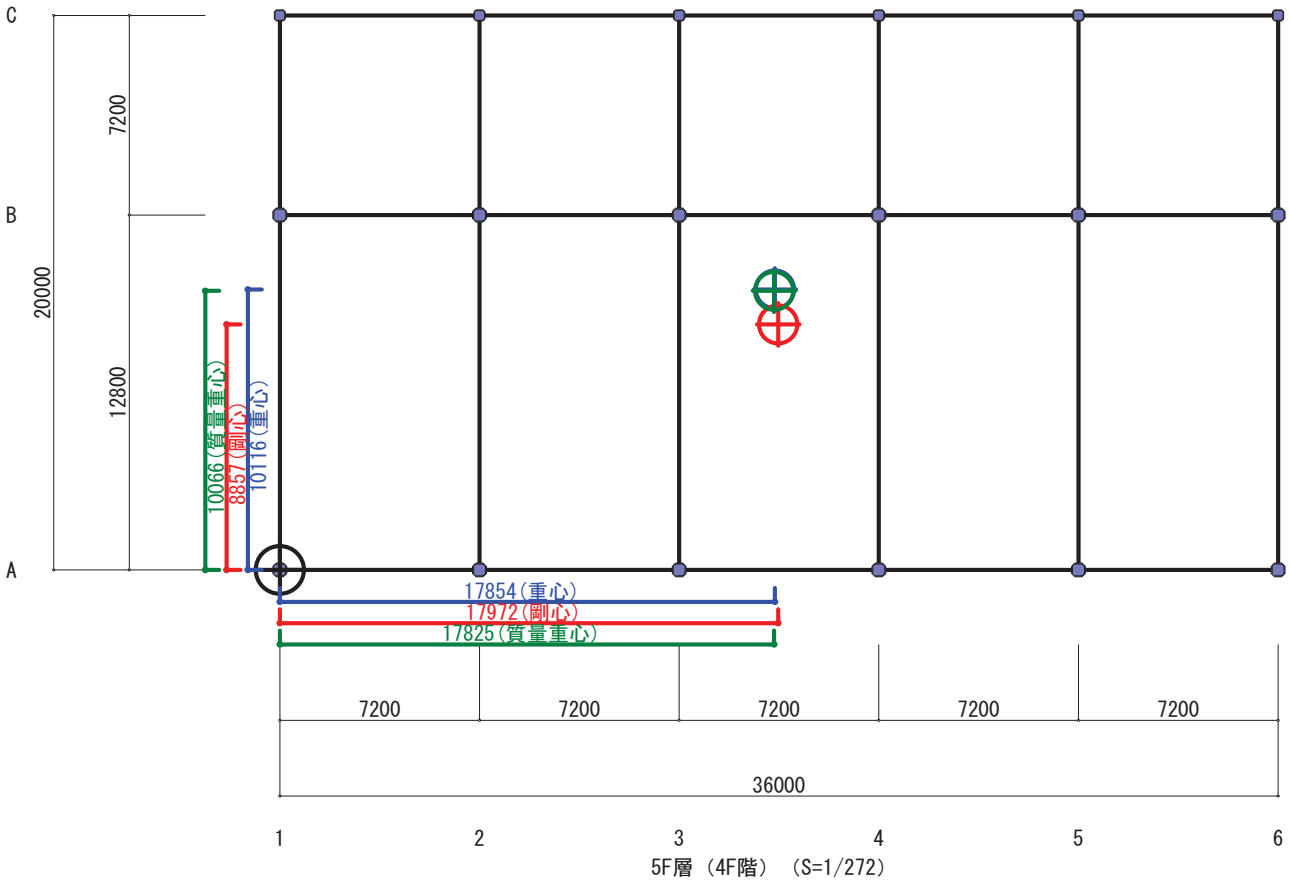

5F層 (4F階)　(S=1/272)

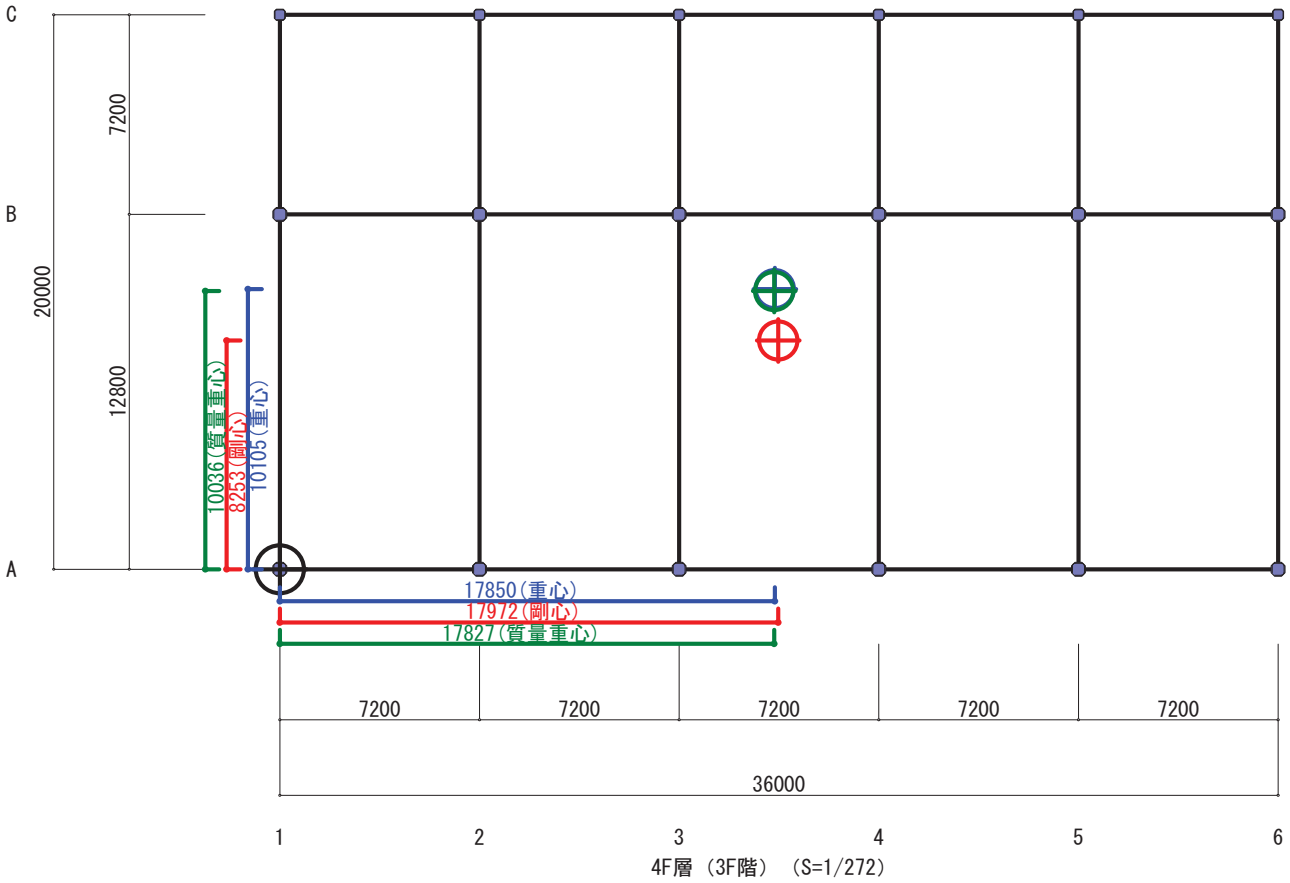

4F層 (3F階)　(S=1/272)

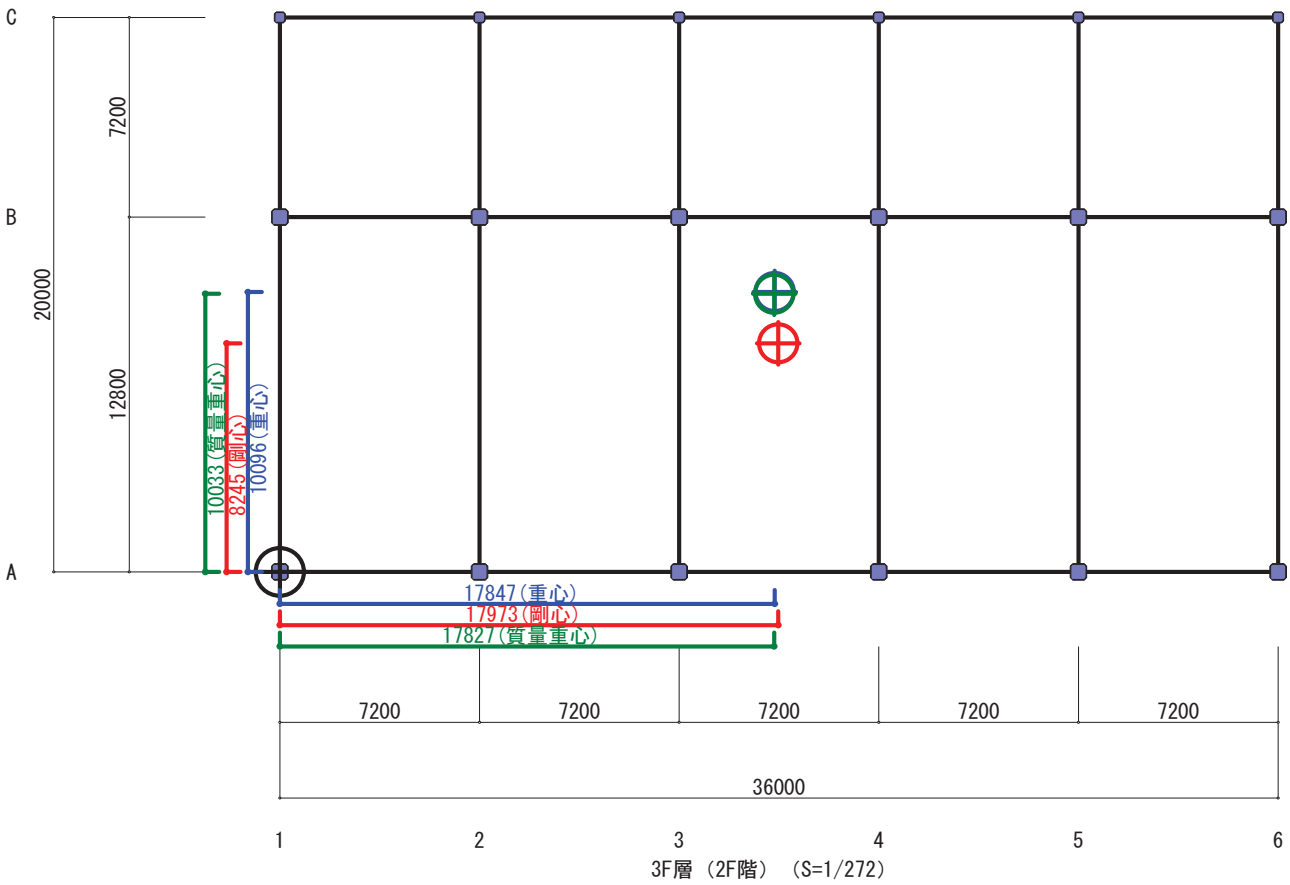

3F層 (2F階)　(S=1/272)

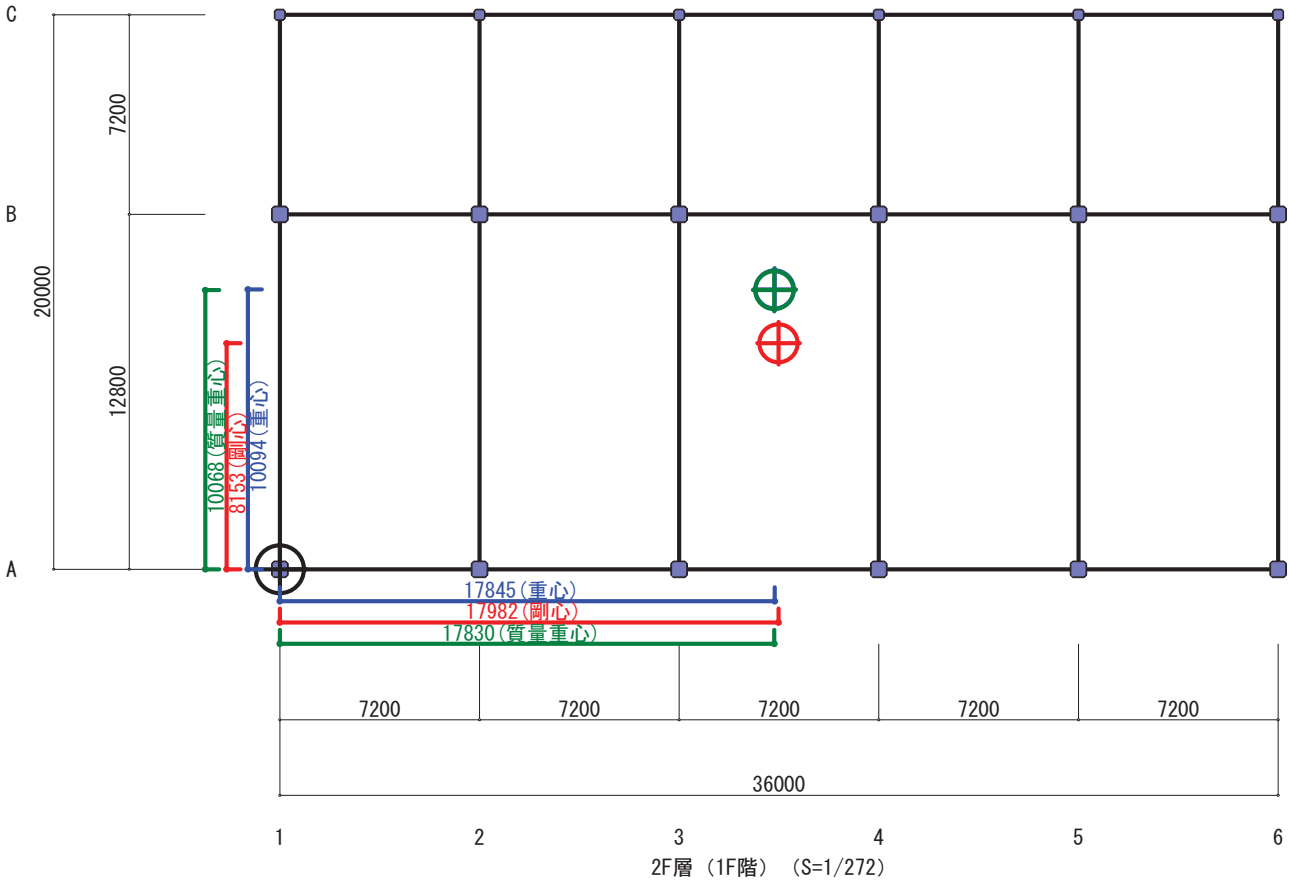

2F層 (1F階)　(S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2786.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	4275.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5512.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6593.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7510.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8268.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8883.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9352.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9685.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2786.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	4275.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5512.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6593.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7510.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8268.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8883.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9352.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9685.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2786.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	4275.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5512.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6593.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7510.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8268.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8883.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9352.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9685.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2786.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	4275.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5512.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6593.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7510.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8268.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8883.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9352.14	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9685.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

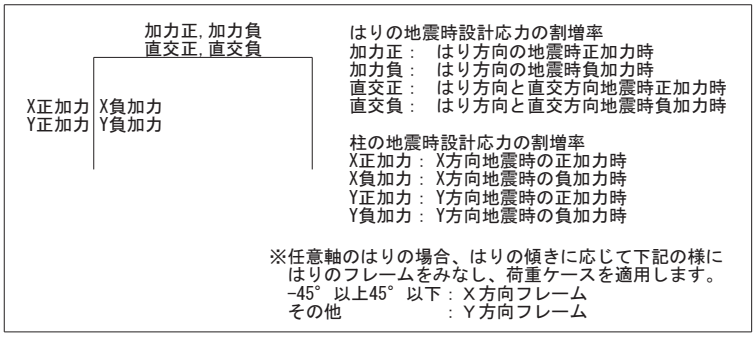

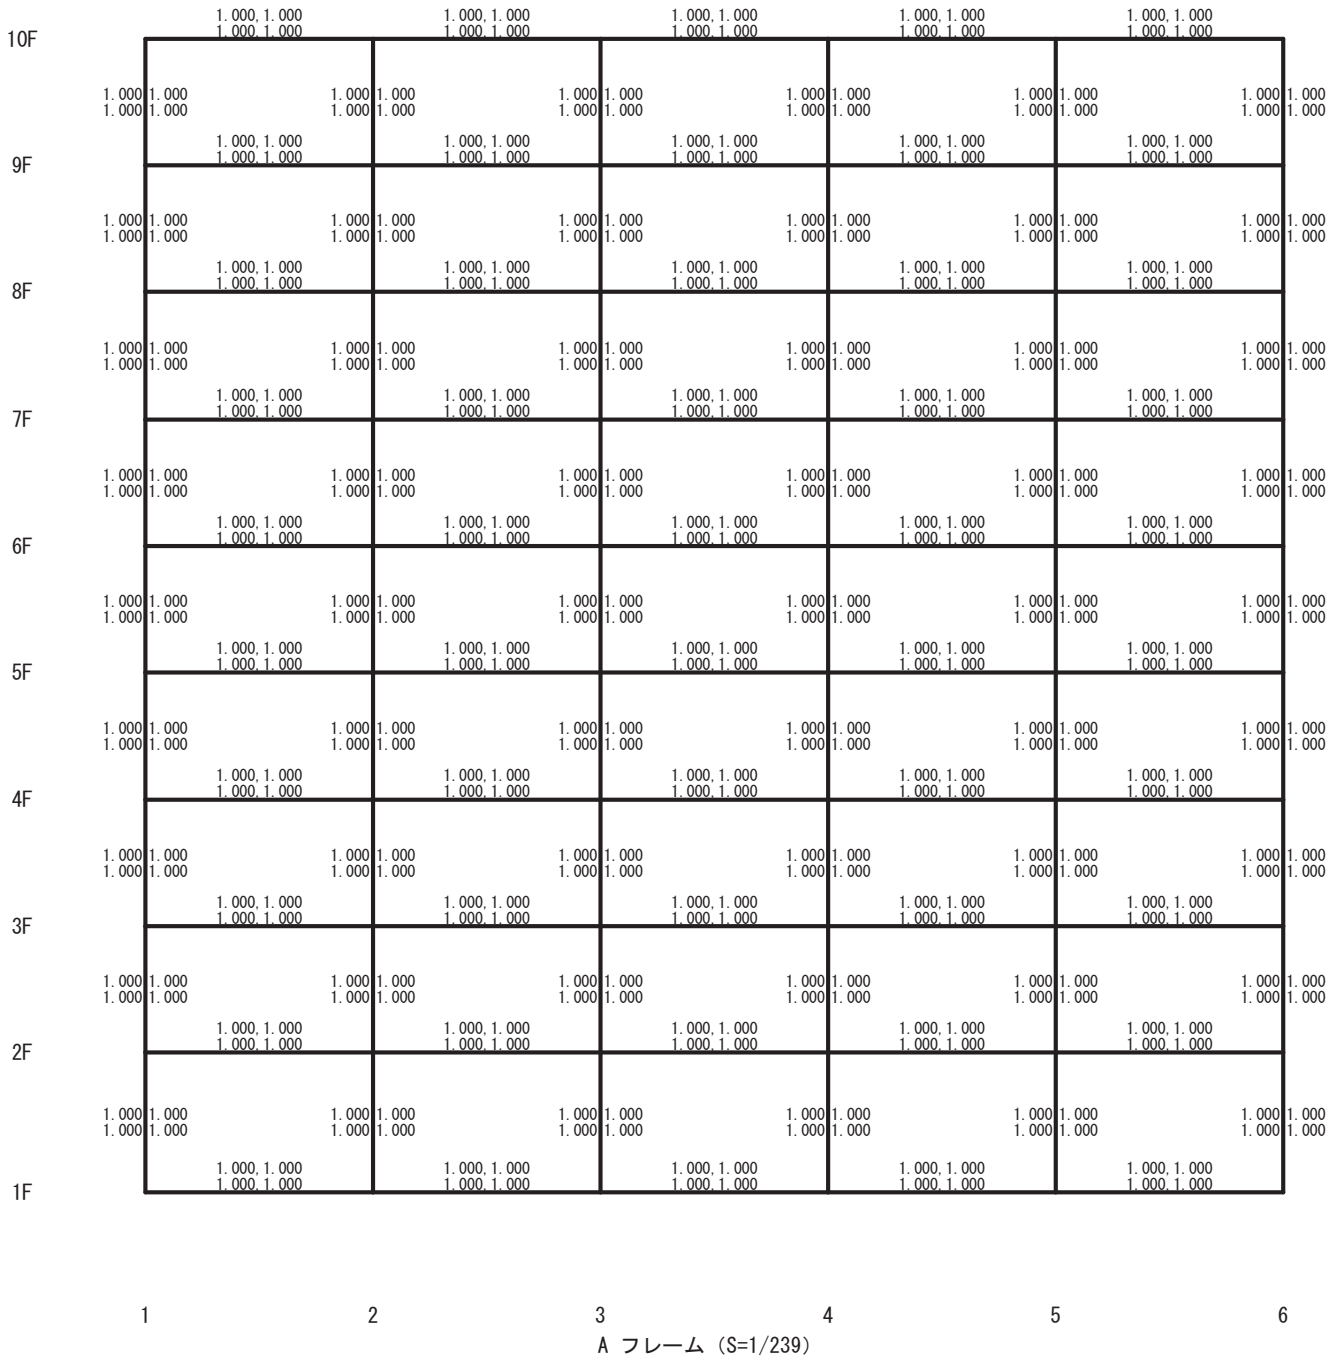

A フレーム (S=1/239)

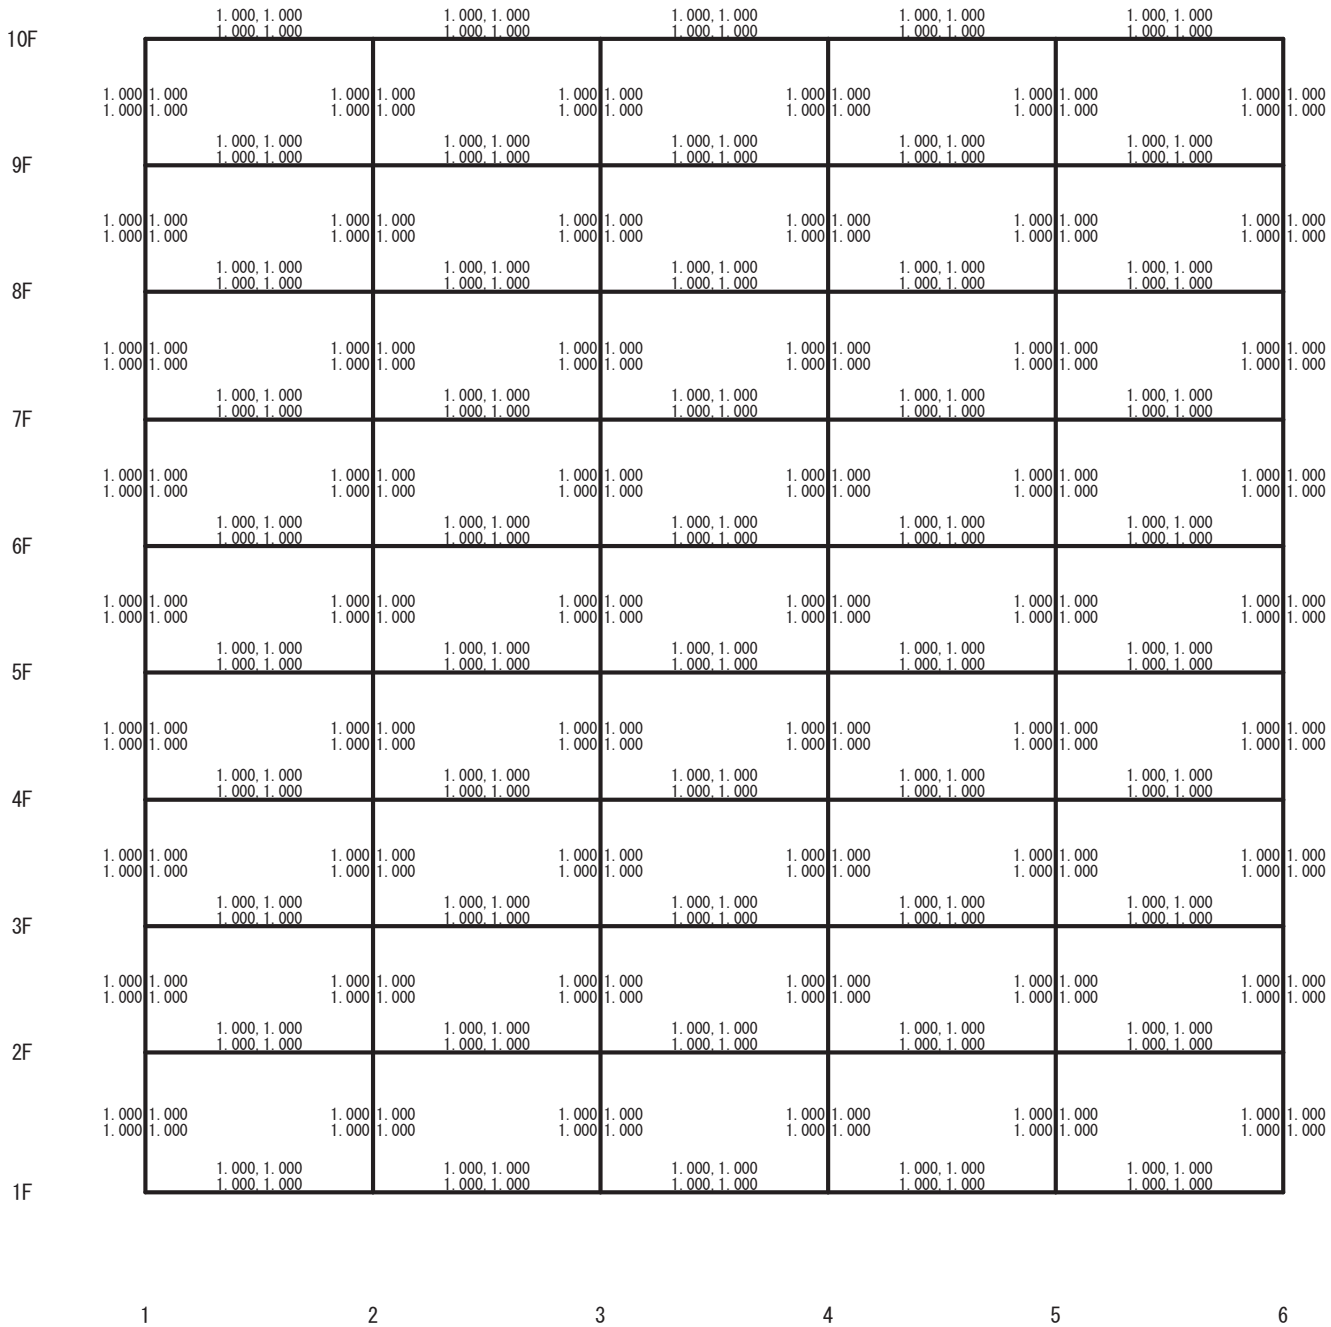

B フレーム (S=1/239)

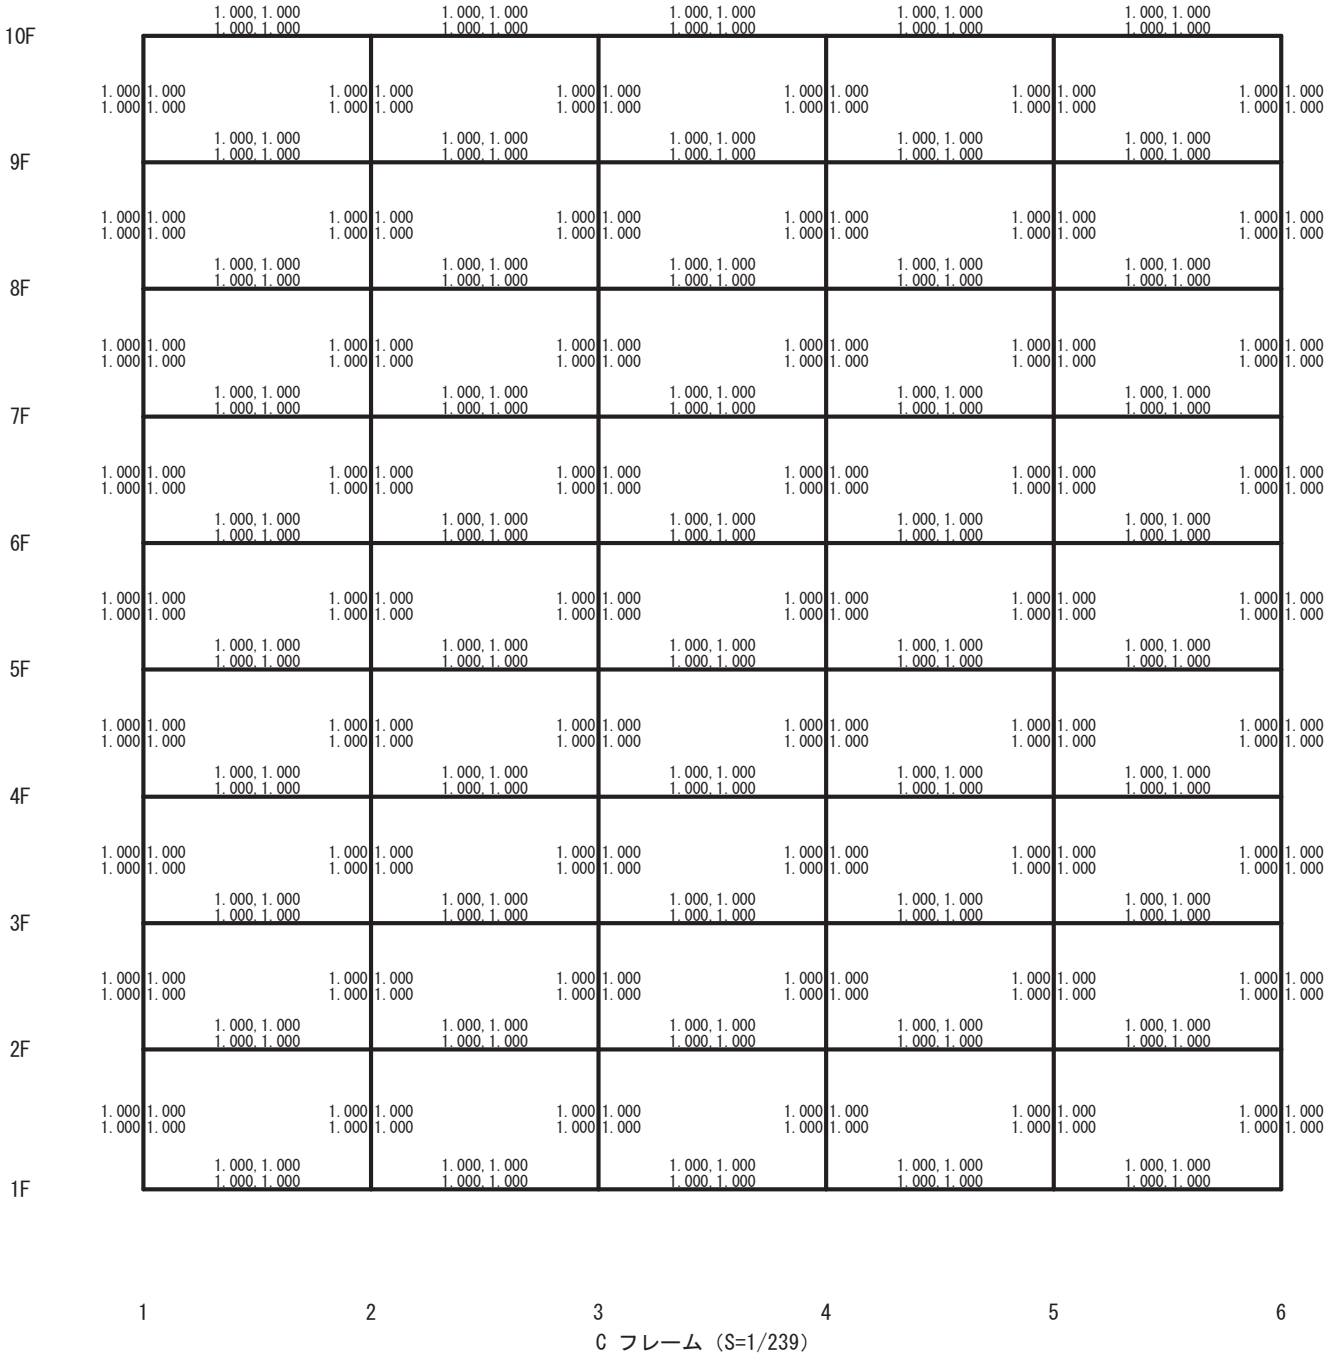

C フレーム (S=1/239)

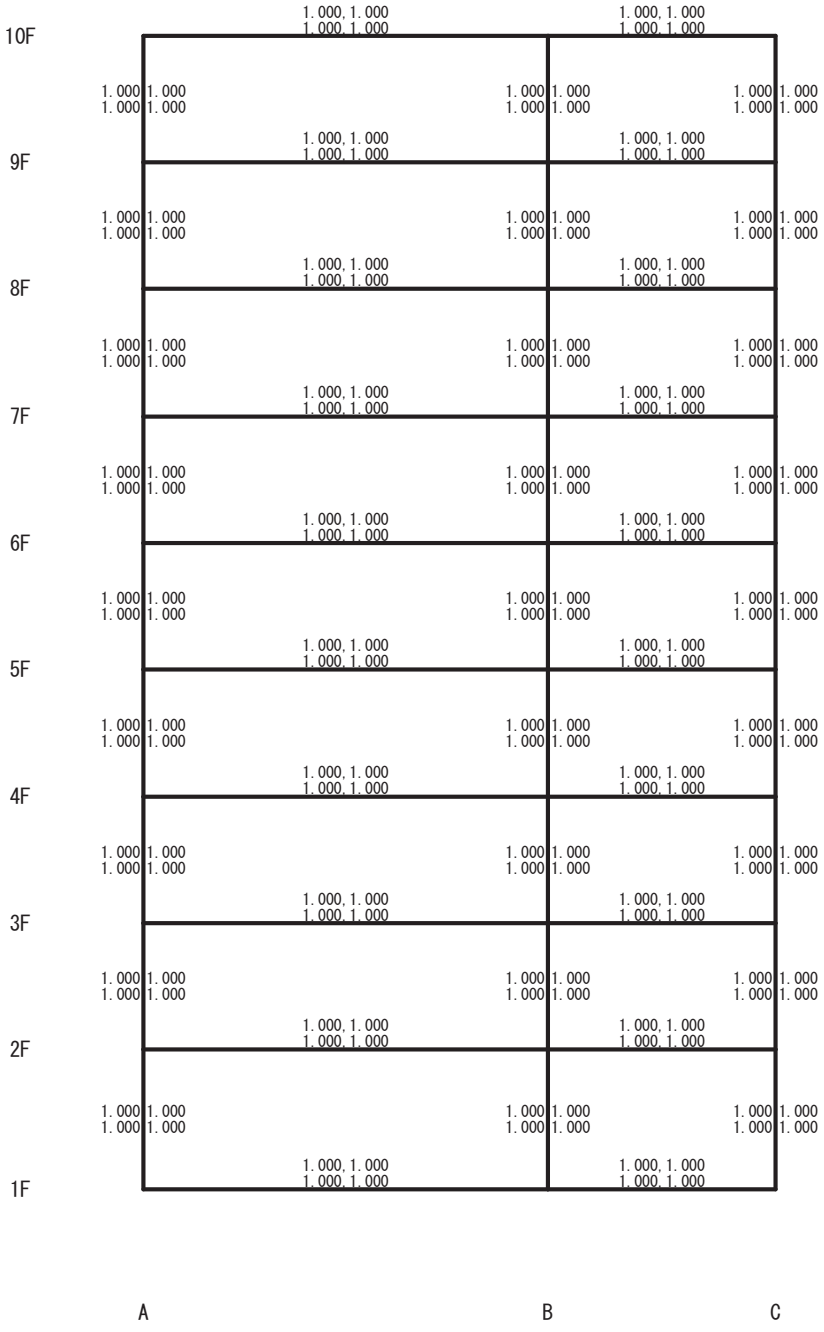

1 フレーム (S=1/239)

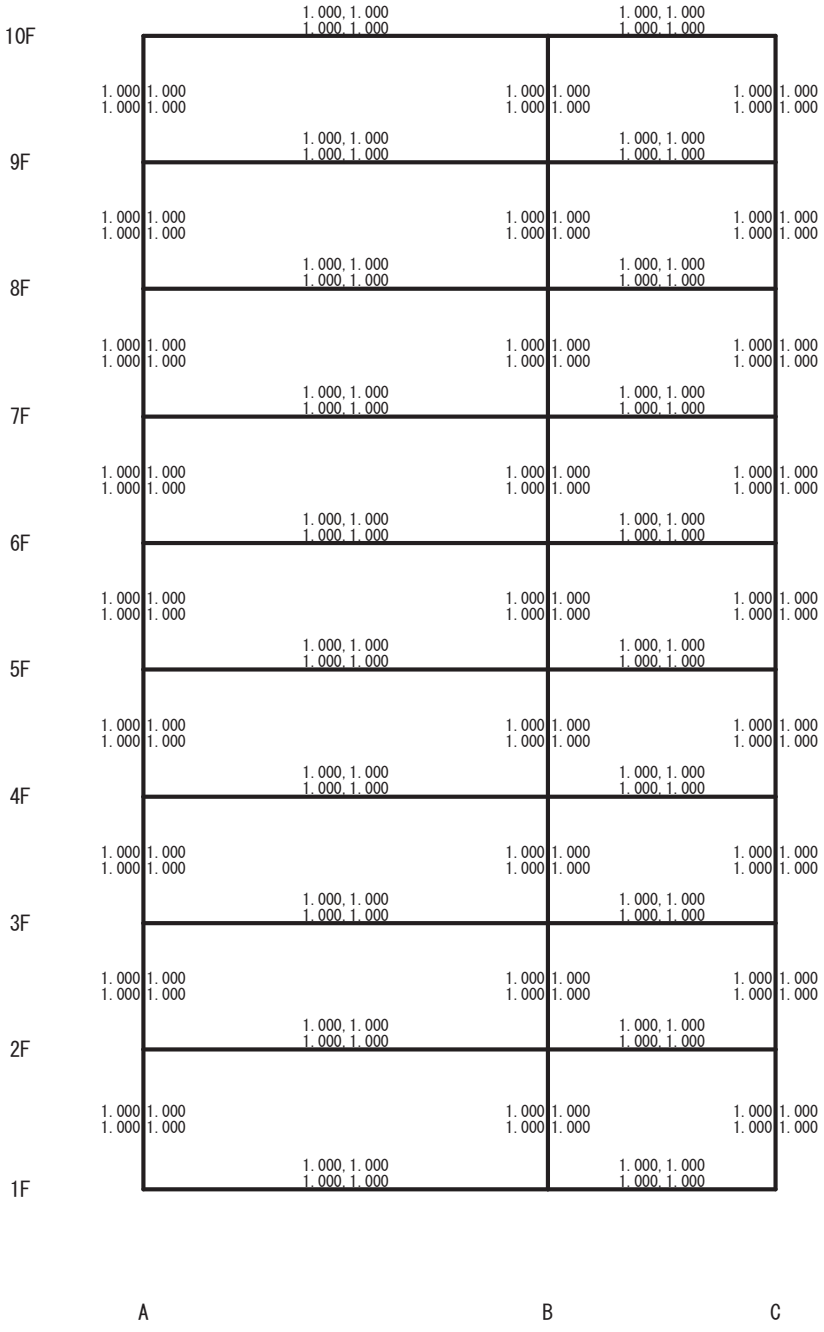

2 フレーム (S=1/239)

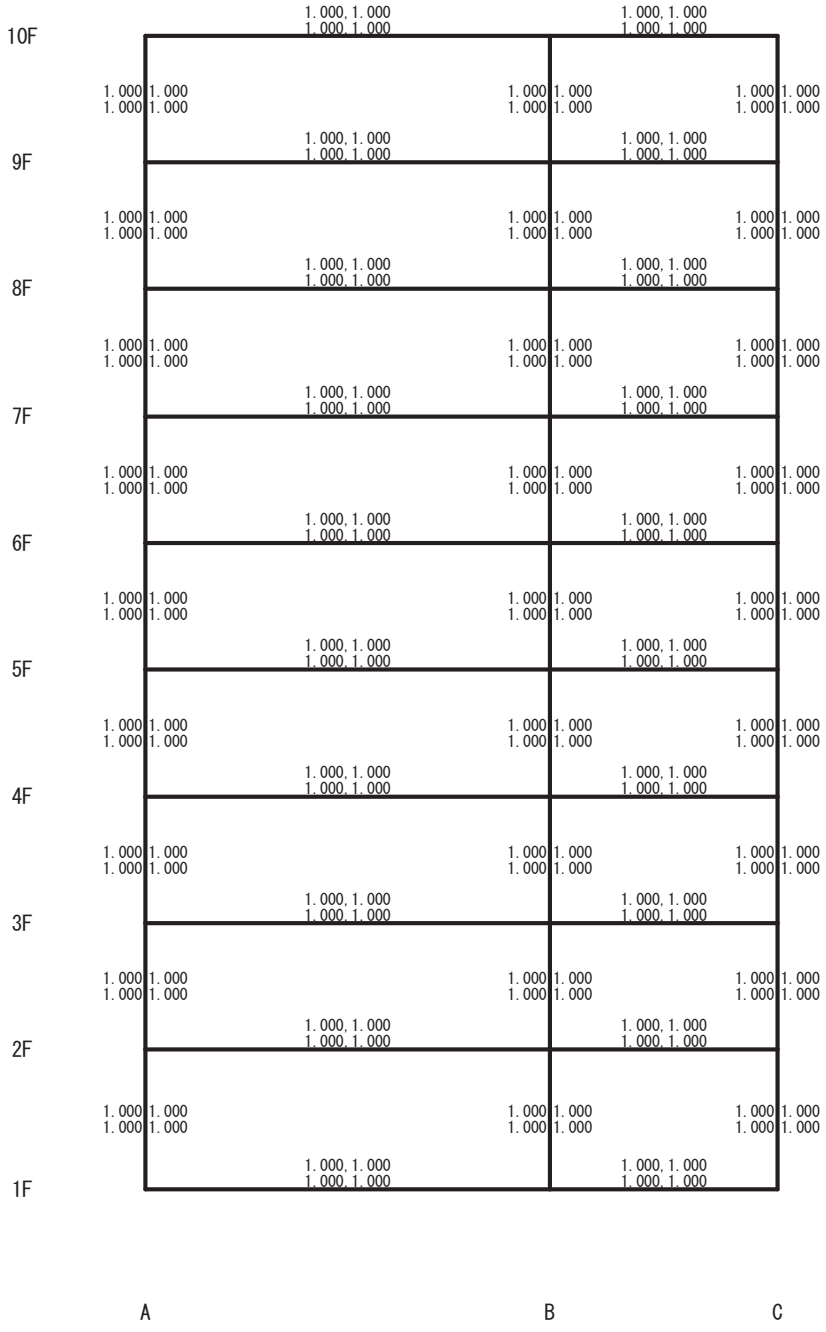

3 フレーム (S=1/239)

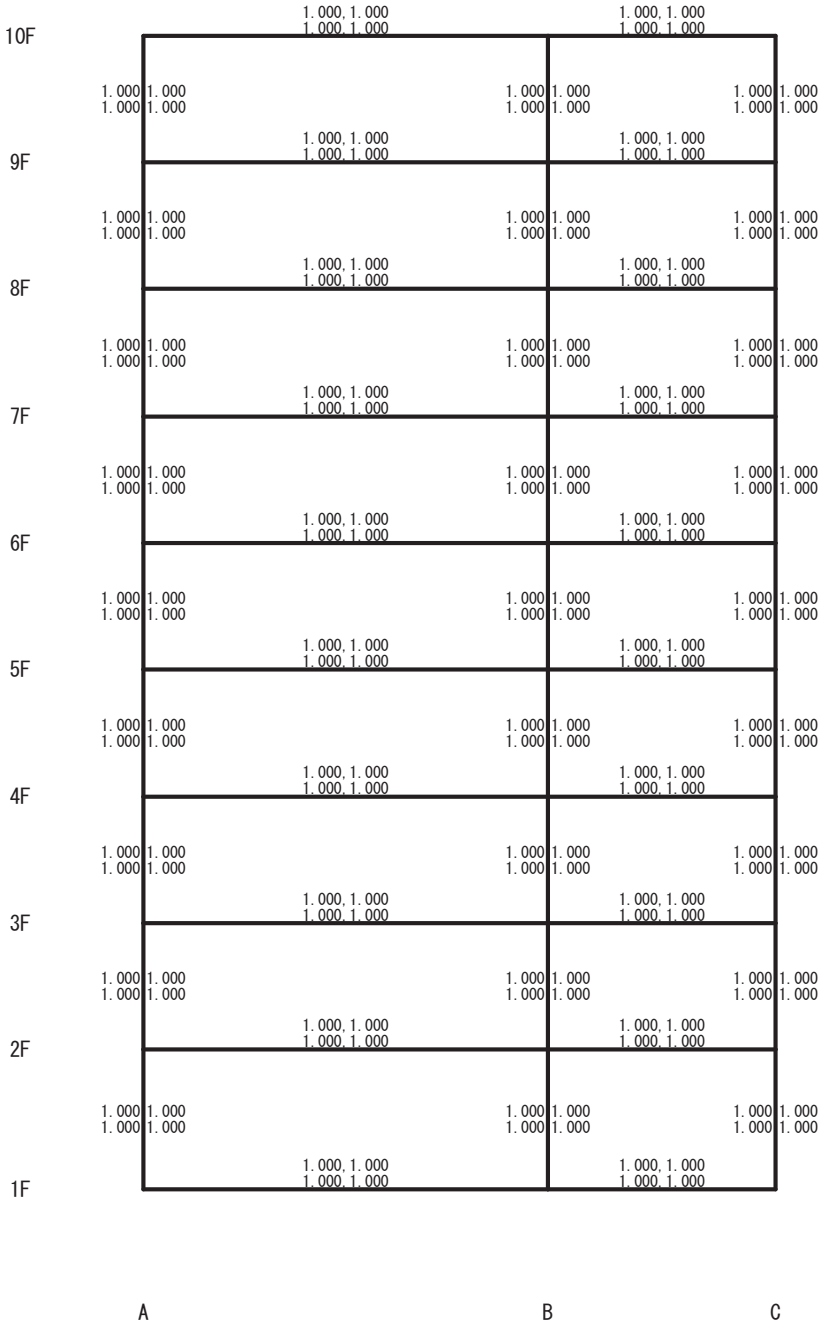

4 フレーム (S=1/239)

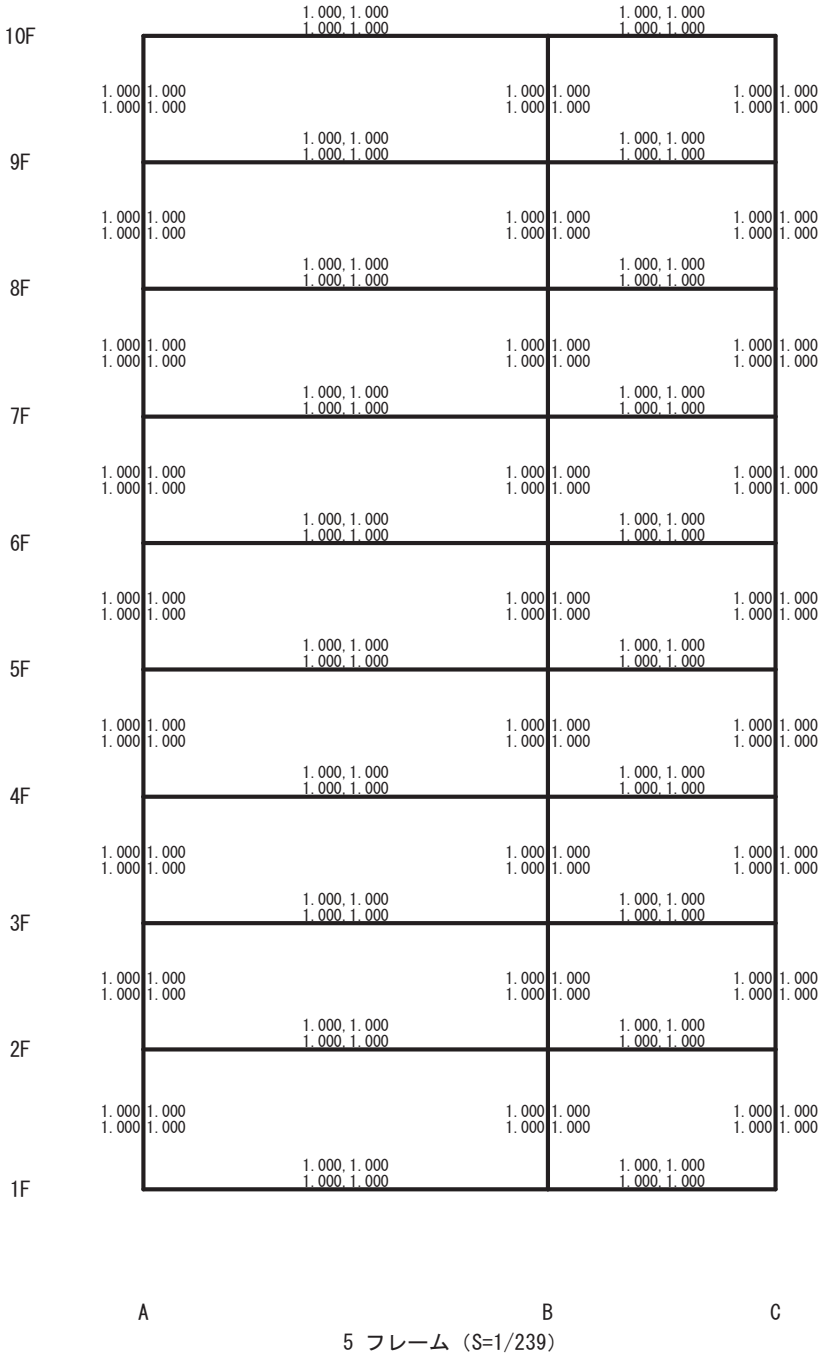

5 フレーム (S=1/239)

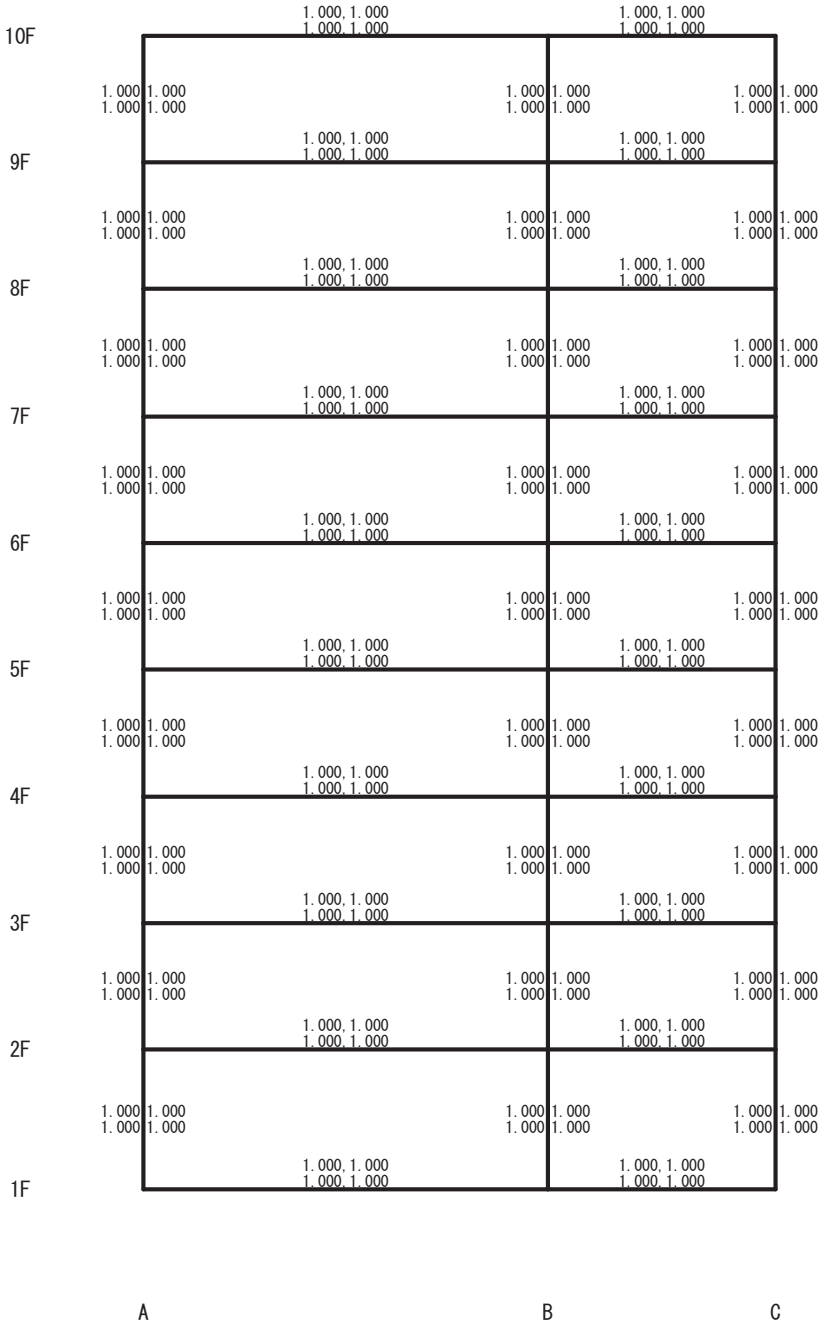

6 フレーム（S=1/239）

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
10F	A	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	61496.2	2877.4	0.0	2877.4	0.0468
		2	61496.2	3649.1	0.0	3649.1	0.0593
		3	61496.2	3740.9	0.0	3740.9	0.0608
		4	61496.2	3743.8	0.0	3743.8	0.0609
		5	61496.2	3655.6	0.0	3655.6	0.0594
		6	61496.2	2879.1	0.0	2879.1	0.0468
	B	1	61496.2	3946.7	0.0	3946.7	0.0642
		2	61496.2	4966.9	0.0	4966.9	0.0808
		3	61496.2	5232.5	0.0	5232.5	0.0851
		4	61496.2	5086.1	0.0	5086.1	0.0827
		5	61496.2	4803.3	0.0	4803.3	0.0781
		6	61496.2	3923.3	0.0	3923.3	0.0638
	C	1	61496.2	1681.1	0.0	1681.1	0.0273
		2	61496.2	2479.6	0.0	2479.6	0.0403

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	C	3	61496.2	2744.5	0.0	2744.5	0.0446
		4	61496.2	2372.8	0.0	2372.8	0.0386
		5	61496.2	2063.0	0.0	2063.0	0.0335
		6	61496.2	1650.5	0.0	1650.5	0.0268
2F	A	1	54477.6	2542.5	0.0	2542.5	0.0467
		2	54477.6	3227.4	0.0	3227.4	0.0592
		3	54477.6	3318.1	0.0	3318.1	0.0609
		4	54477.6	3320.5	0.0	3320.5	0.0610
		5	54477.6	3233.2	0.0	3233.2	0.0593
		6	54477.6	2544.1	0.0	2544.1	0.0467
	B	1	54477.6	3488.6	0.0	3488.6	0.0640
		2	54477.6	4407.4	0.0	4407.4	0.0809
		3	54477.6	4648.5	0.0	4648.5	0.0853
		4	54477.6	4520.4	0.0	4520.4	0.0830
		5	54477.6	4262.4	0.0	4262.4	0.0782
		6	54477.6	3466.6	0.0	3466.6	0.0636
	C	1	54477.6	1493.9	0.0	1493.9	0.0274
		2	54477.6	2188.5	0.0	2188.5	0.0402
		3	54477.6	2417.5	0.0	2417.5	0.0444
		4	54477.6	2104.4	0.0	2104.4	0.0386
		5	54477.6	1830.1	0.0	1830.1	0.0336
		6	54477.6	1463.5	0.0	1463.5	0.0269
3F	A	1	47597.6	2210.9	0.0	2210.9	0.0464
		2	47597.6	2815.9	0.0	2815.9	0.0592
		3	47597.6	2898.3	0.0	2898.3	0.0609
		4	47597.6	2900.6	0.0	2900.6	0.0609
		5	47597.6	2821.1	0.0	2821.1	0.0593
		6	47597.6	2212.3	0.0	2212.3	0.0465
	B	1	47597.6	3041.4	0.0	3041.4	0.0639
		2	47597.6	3860.5	0.0	3860.5	0.0811
		3	47597.6	4071.0	0.0	4071.0	0.0855
		4	47597.6	3960.5	0.0	3960.5	0.0832
		5	47597.6	3733.7	0.0	3733.7	0.0784
		6	47597.6	3021.9	0.0	3021.9	0.0635
	C	1	47597.6	1310.0	0.0	1310.0	0.0275
		2	47597.6	1908.0	0.0	1908.0	0.0401
		3	47597.6	2102.1	0.0	2102.1	0.0442
		4	47597.6	1842.3	0.0	1842.3	0.0387
		5	47597.6	1605.6	0.0	1605.6	0.0337
		6	47597.6	1281.4	0.0	1281.4	0.0269
4F	A	1	40722.9	1876.0	0.0	1876.0	0.0461
		2	40722.9	2407.8	0.0	2407.8	0.0591
		3	40722.9	2477.7	0.0	2477.7	0.0608
		4	40722.9	2479.8	0.0	2479.8	0.0609
		5	40722.9	2412.3	0.0	2412.3	0.0592
		6	40722.9	1877.2	0.0	1877.2	0.0461
	B	1	40722.9	2591.2	0.0	2591.2	0.0636
		2	40722.9	3319.9	0.0	3319.9	0.0815
		3	40722.9	3495.2	0.0	3495.2	0.0858
		4	40722.9	3402.5	0.0	3402.5	0.0836
		5	40722.9	3211.7	0.0	3211.7	0.0789
		6	40722.9	2575.1	0.0	2575.1	0.0632
	C	1	40722.9	1122.7	0.0	1122.7	0.0276
		2	40722.9	1628.8	0.0	1628.8	0.0400
		3	40722.9	1789.0	0.0	1789.0	0.0439
		4	40722.9	1578.5	0.0	1578.5	0.0388
		5	40722.9	1380.3	0.0	1380.3	0.0339
		6	40722.9	1097.0	0.0	1097.0	0.0269
5F	A	1	33896.4	1551.4	0.0	1551.4	0.0458
		2	33896.4	1999.1	0.0	1999.1	0.0590
		3	33896.4	2059.2	0.0	2059.2	0.0607
		4	33896.4	2061.0	0.0	2061.0	0.0608
		5	33896.4	2003.1	0.0	2003.1	0.0591
		6	33896.4	1552.2	0.0	1552.2	0.0458
	B	1	33896.4	2153.7	0.0	2153.7	0.0635
		2	33896.4	2776.2	0.0	2776.2	0.0819

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
5F	B	3	33896.4	2921.9	0.0	2921.9	0.0862
		4	33896.4	2847.0	0.0	2847.0	0.0840
		5	33896.4	2688.6	0.0	2688.6	0.0793
		6	33896.4	2140.3	0.0	2140.3	0.0631
	C	1	33896.4	932.8	0.0	932.8	0.0275
		2	33896.4	1351.4	0.0	1351.4	0.0399
		3	33896.4	1478.2	0.0	1478.2	0.0436
		4	33896.4	1314.0	0.0	1314.0	0.0388
		5	33896.4	1155.3	0.0	1155.3	0.0341
		6	33896.4	911.0	0.0	911.0	0.0269
6F	A	1	27069.9	1224.0	0.0	1224.0	0.0452
		2	27069.9	1591.8	0.0	1591.8	0.0588
		3	27069.9	1639.3	0.0	1639.3	0.0606
		4	27069.9	1640.9	0.0	1640.9	0.0606
		5	27069.9	1595.2	0.0	1595.2	0.0589
		6	27069.9	1224.5	0.0	1224.5	0.0452
	B	1	27069.9	1715.6	0.0	1715.6	0.0634
		2	27069.9	2238.5	0.0	2238.5	0.0827
		3	27069.9	2352.6	0.0	2352.6	0.0869
		4	27069.9	2295.2	0.0	2295.2	0.0848
		5	27069.9	2171.6	0.0	2171.6	0.0802
		6	27069.9	1705.4	0.0	1705.4	0.0630
	C	1	27069.9	738.8	0.0	738.8	0.0273
		2	27069.9	1073.2	0.0	1073.2	0.0396
		3	27069.9	1167.0	0.0	1167.0	0.0431
		4	27069.9	1046.5	0.0	1046.5	0.0387
		5	27069.9	928.2	0.0	928.2	0.0343
		6	27069.9	721.6	0.0	721.6	0.0267
7F	A	1	20292.4	900.4	0.0	900.4	0.0444
		2	20292.4	1189.1	0.0	1189.1	0.0586
		3	20292.4	1223.5	0.0	1223.5	0.0603
		4	20292.4	1224.7	0.0	1224.7	0.0604
		5	20292.4	1191.8	0.0	1191.8	0.0587
		6	20292.4	900.4	0.0	900.4	0.0444
	B	1	20292.4	1280.1	0.0	1280.1	0.0631
		2	20292.4	1704.1	0.0	1704.1	0.0840
		3	20292.4	1785.1	0.0	1785.1	0.0880
		4	20292.4	1745.6	0.0	1745.6	0.0860
		5	20292.4	1658.6	0.0	1658.6	0.0817
		6	20292.4	1273.1	0.0	1273.1	0.0627
	C	1	20292.4	545.2	0.0	545.2	0.0269
		2	20292.4	797.3	0.0	797.3	0.0393
		3	20292.4	857.8	0.0	857.8	0.0423
		4	20292.4	780.0	0.0	780.0	0.0384
		5	20292.4	702.6	0.0	702.6	0.0346
		6	20292.4	532.9	0.0	532.9	0.0263
8F	A	1	13705.7	589.3	0.0	589.3	0.0430
		2	13705.7	802.8	0.0	802.8	0.0586
		3	13705.7	826.1	0.0	826.1	0.0603
		4	13705.7	826.7	0.0	826.7	0.0603
		5	13705.7	804.4	0.0	804.4	0.0587
		6	13705.7	589.4	0.0	589.4	0.0430
	B	1	13705.7	854.1	0.0	854.1	0.0623
		2	13705.7	1180.2	0.0	1180.2	0.0861
		3	13705.7	1226.7	0.0	1226.7	0.0895
		4	13705.7	1206.6	0.0	1206.6	0.0880
		5	13705.7	1155.9	0.0	1155.9	0.0843
		6	13705.7	849.7	0.0	849.7	0.0620
	C	1	13705.7	358.7	0.0	358.7	0.0262
		2	13705.7	526.3	0.0	526.3	0.0384
		3	13705.7	553.4	0.0	553.4	0.0404
		4	13705.7	521.7	0.0	521.7	0.0381
		5	13705.7	483.6	0.0	483.6	0.0353
		6	13705.7	350.1	0.0	350.1	0.0255

A-4.5　Sの断面計算

A-4.5.1　Sはりの断面計算

（１）Sはりの計算指定

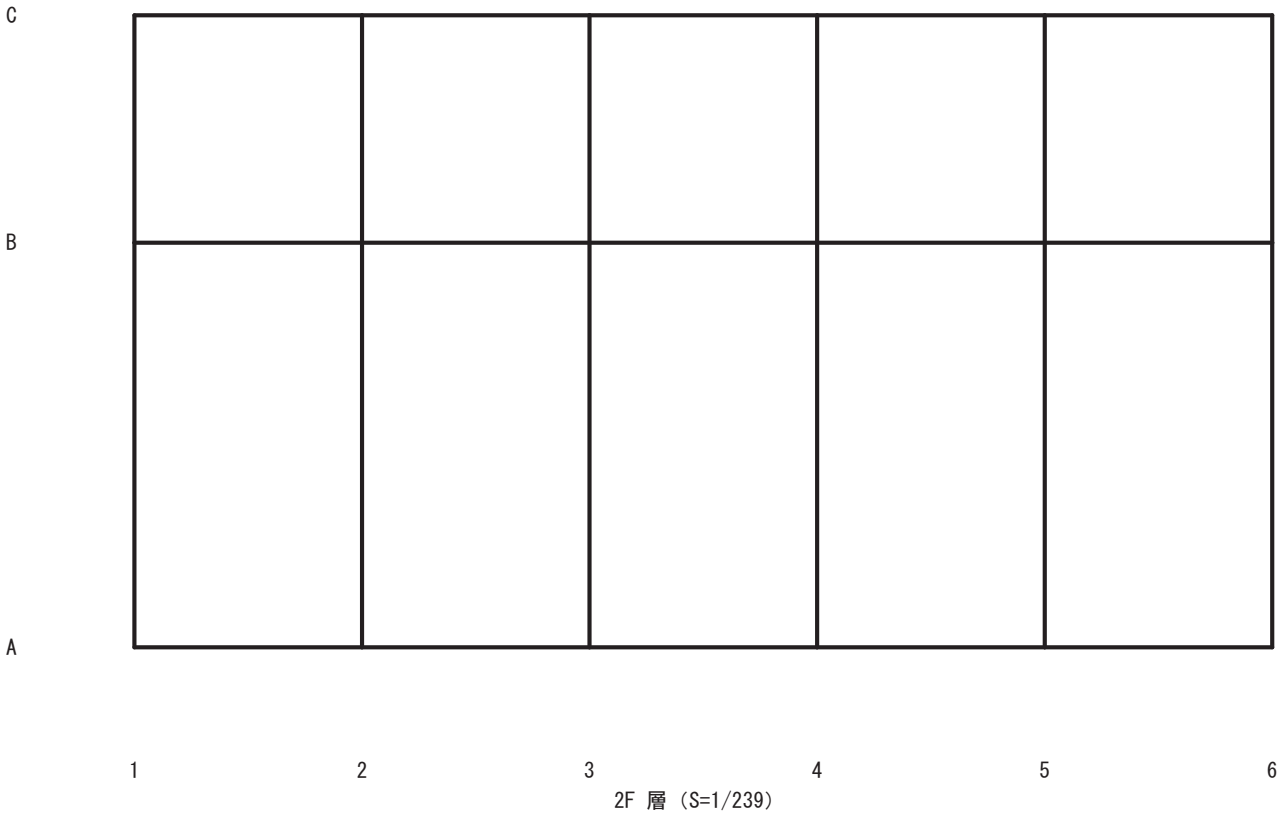

2F 層 (S=1/239)

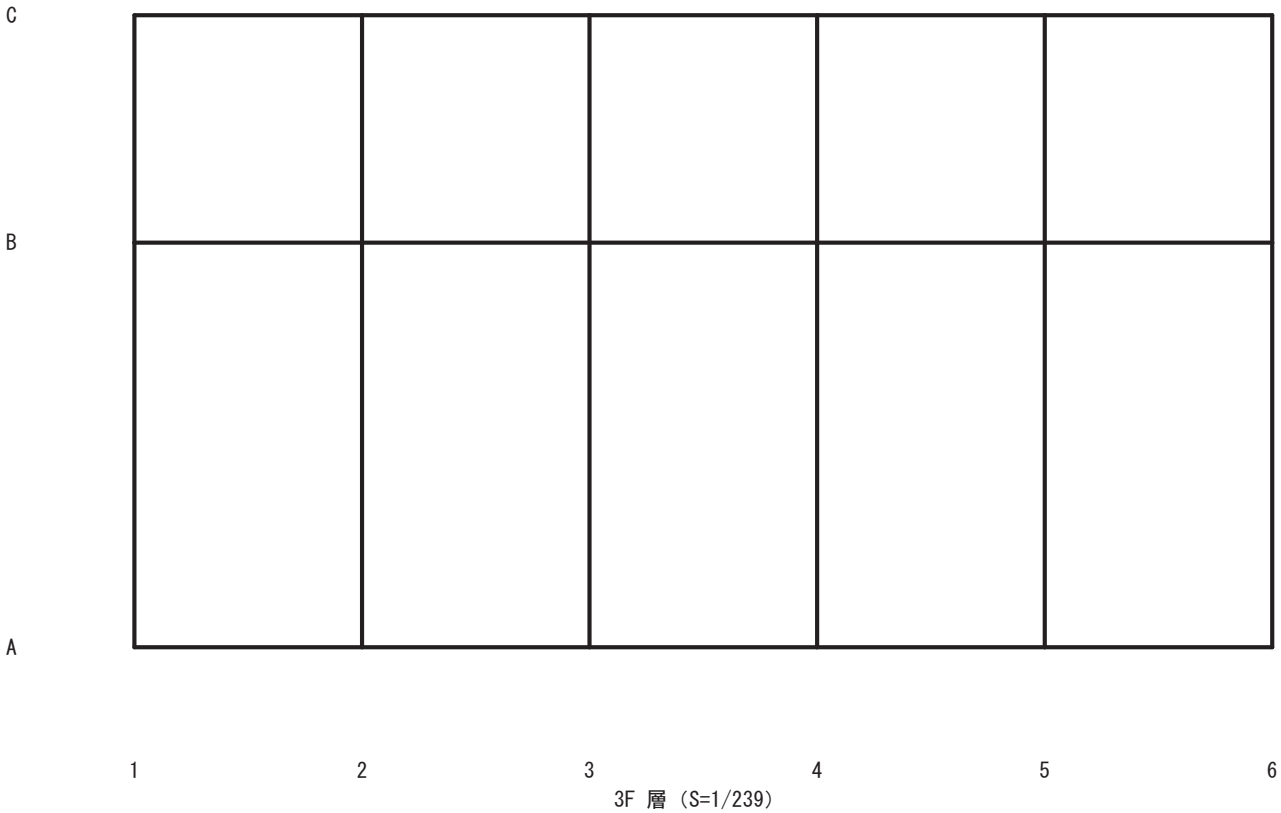

3F 層 (S=1/239)

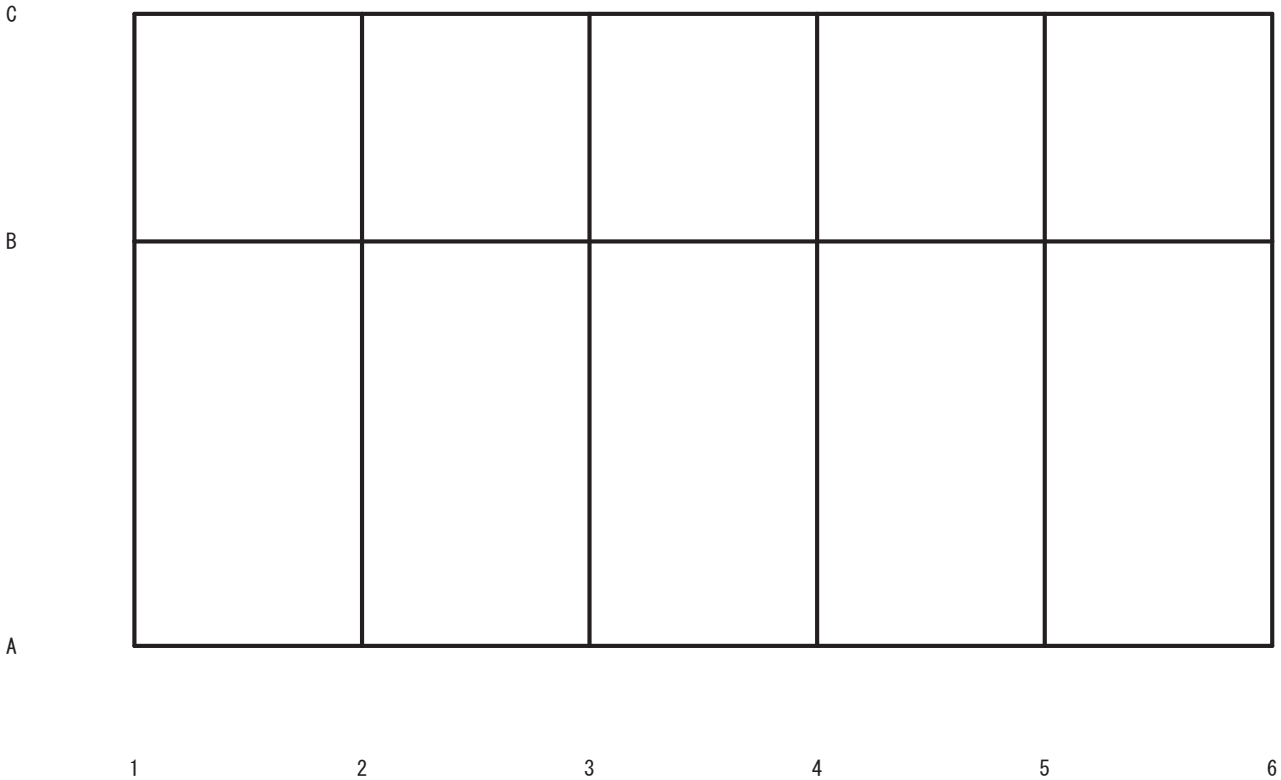

4F 層 (S=1/239)

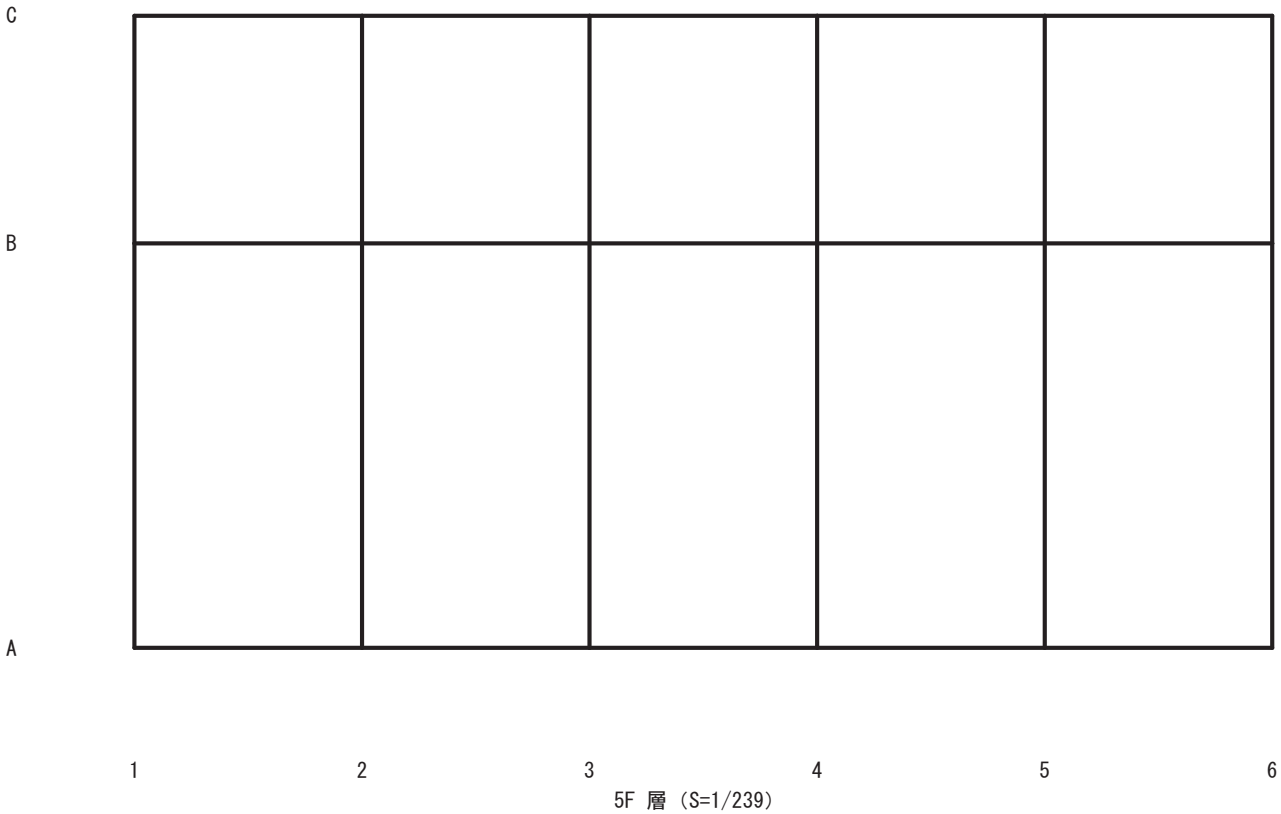

5F 層 (S=1/239)

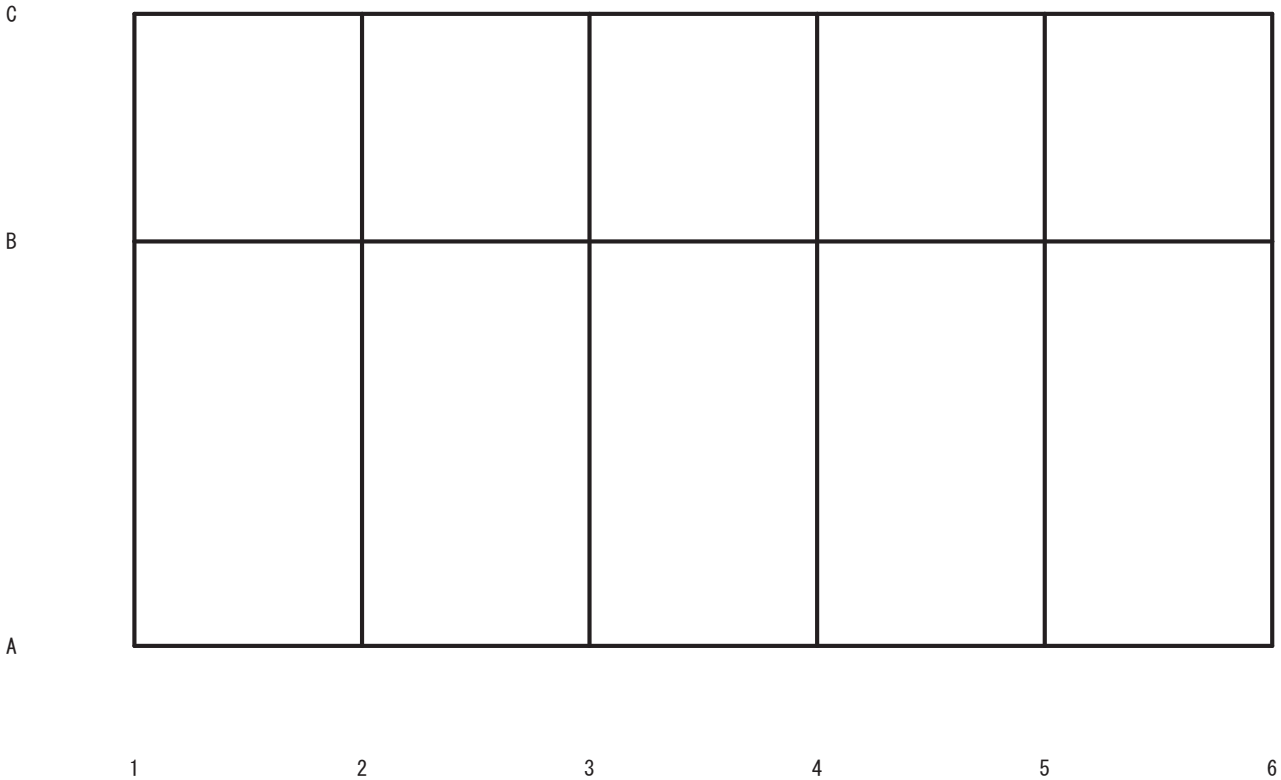

6F 層 (S=1/239)

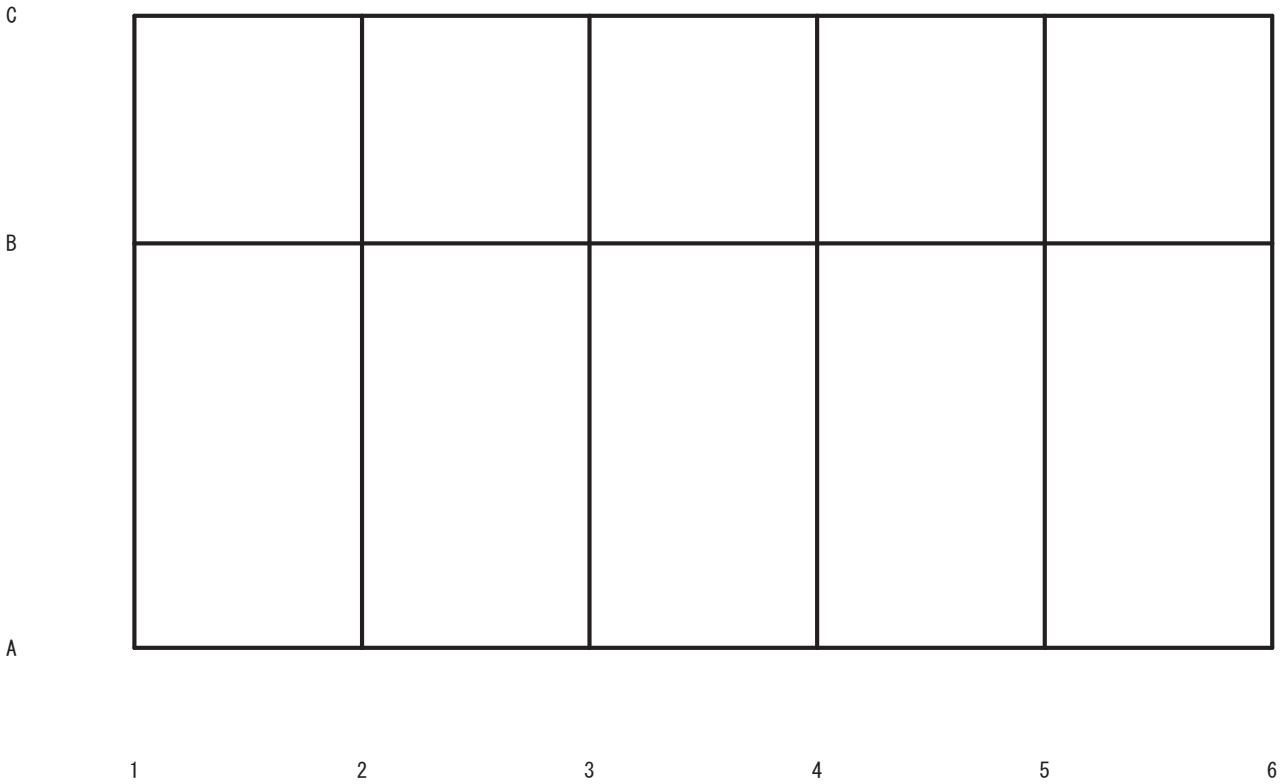

7F 層 (S=1/239)

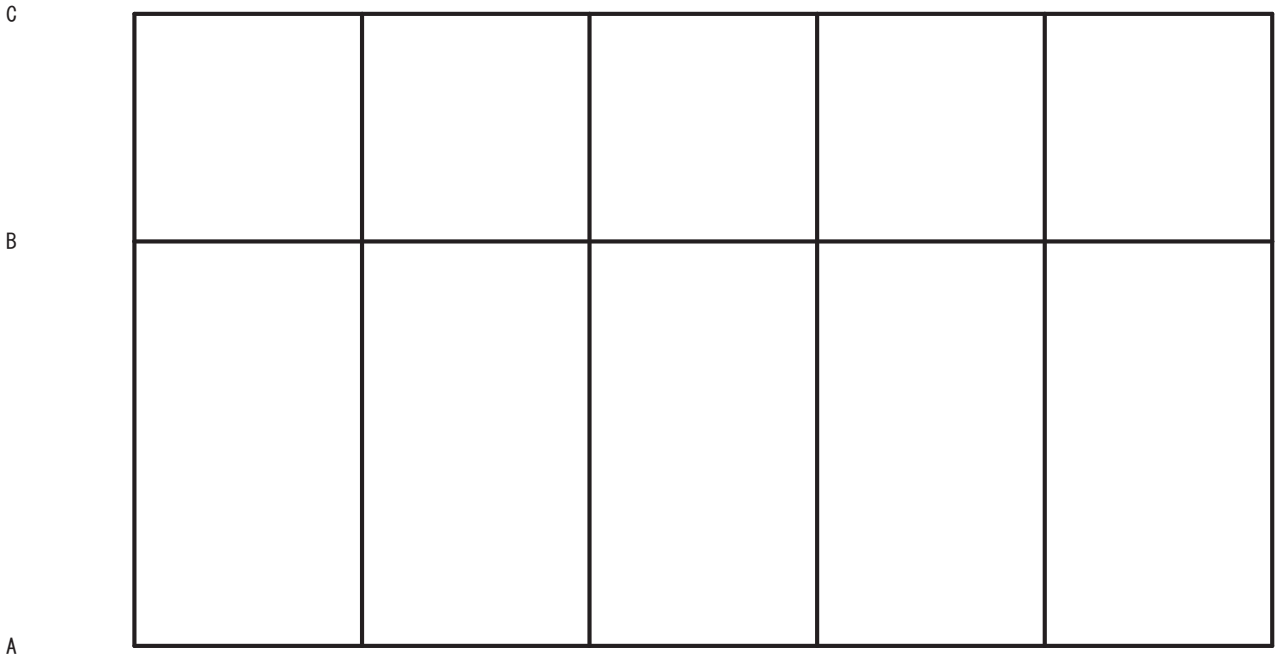

8F 層 (S=1/239)

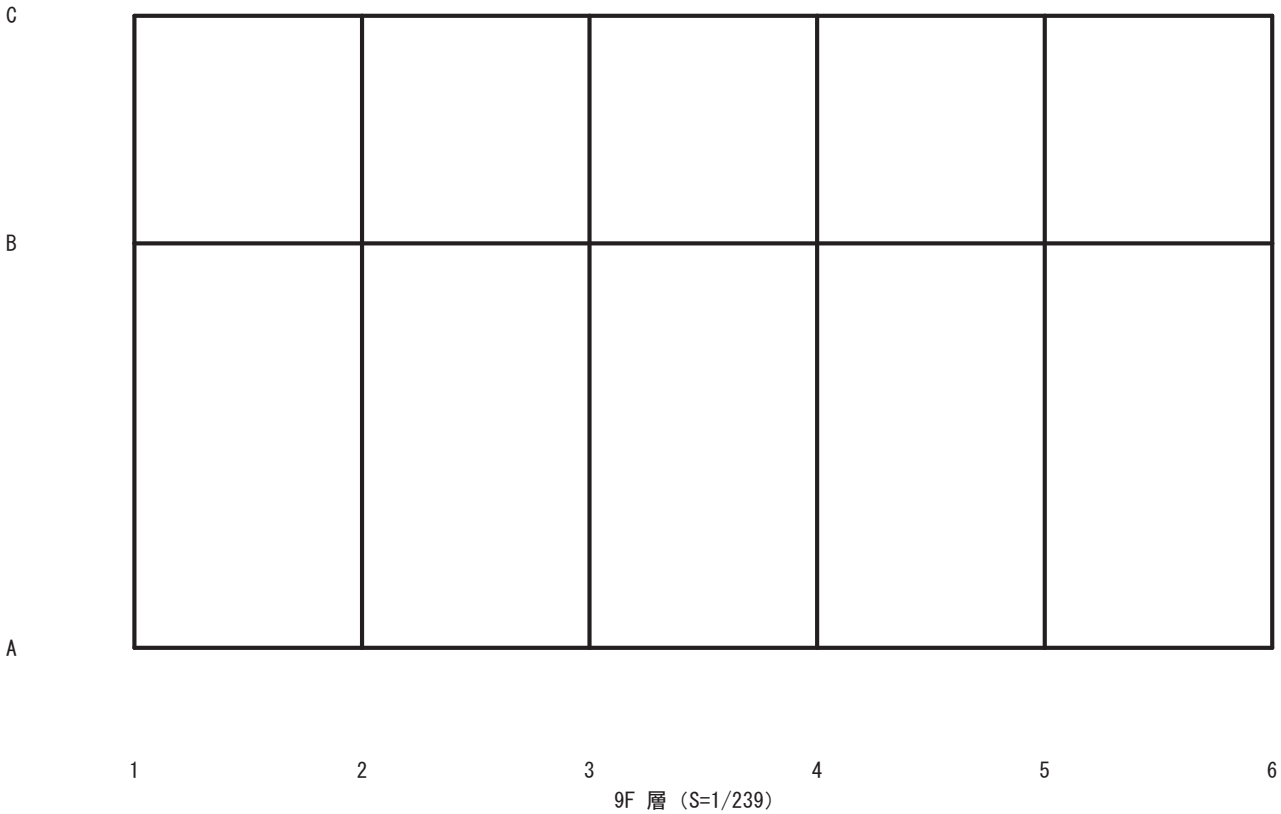

9F 層 (S=1/239)

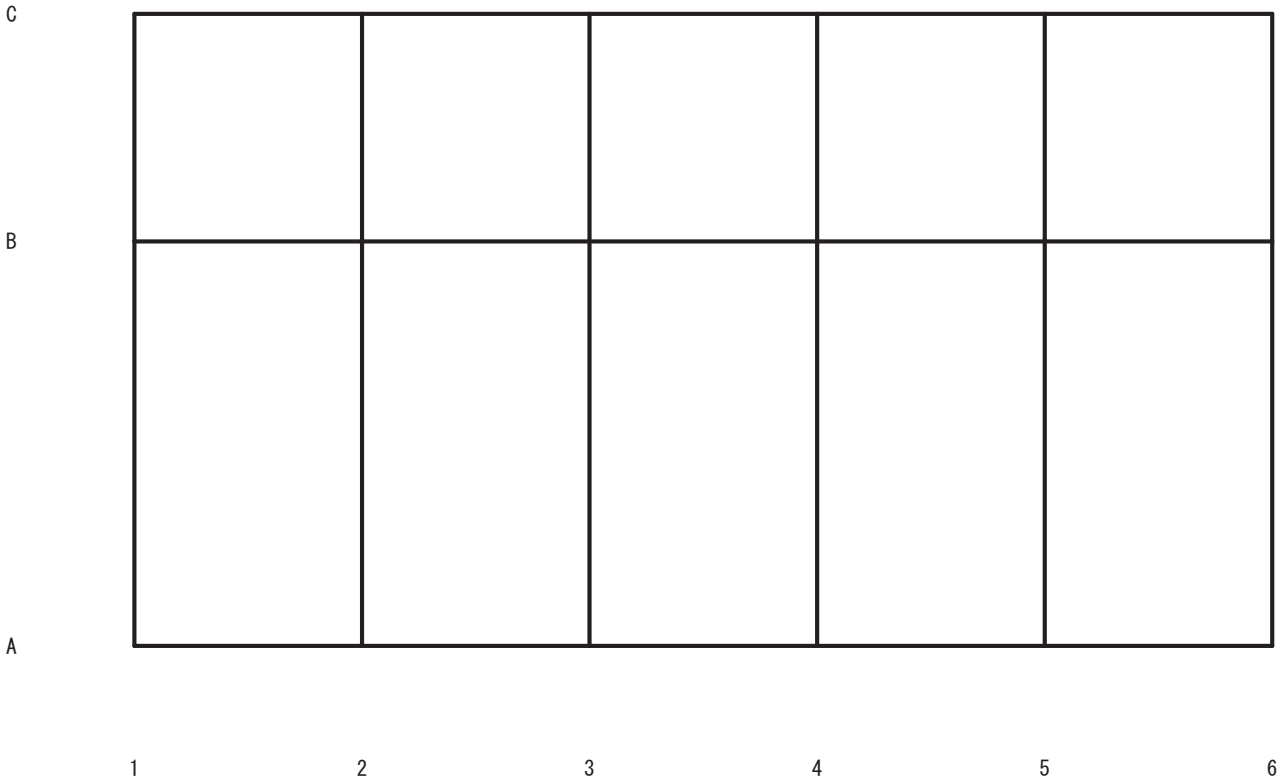

10F 層 (S=1/239)

（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部：　0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います

カ）曲げモーメントの判定
(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない

イ）せん断力の判定
(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算

（１）Ｓ柱の計算指定

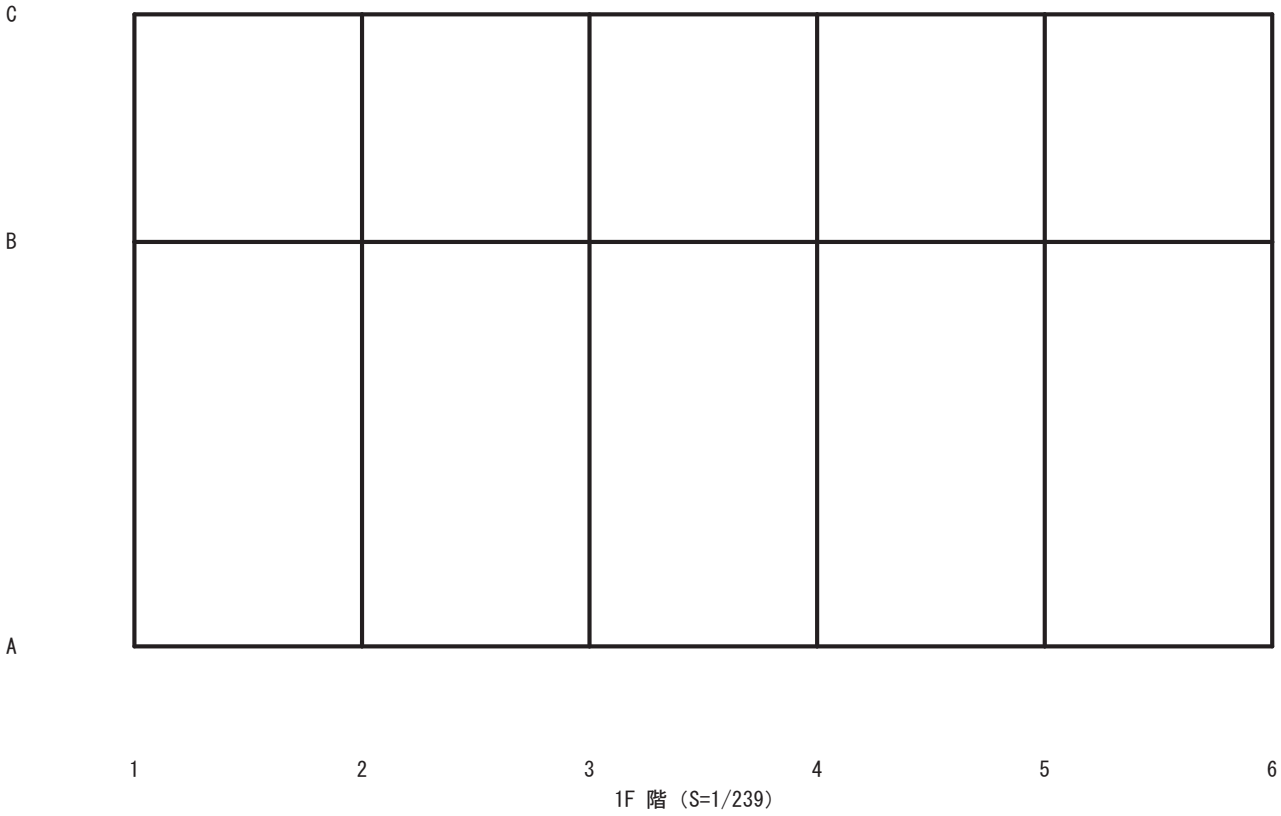

1F 階 (S=1/239)

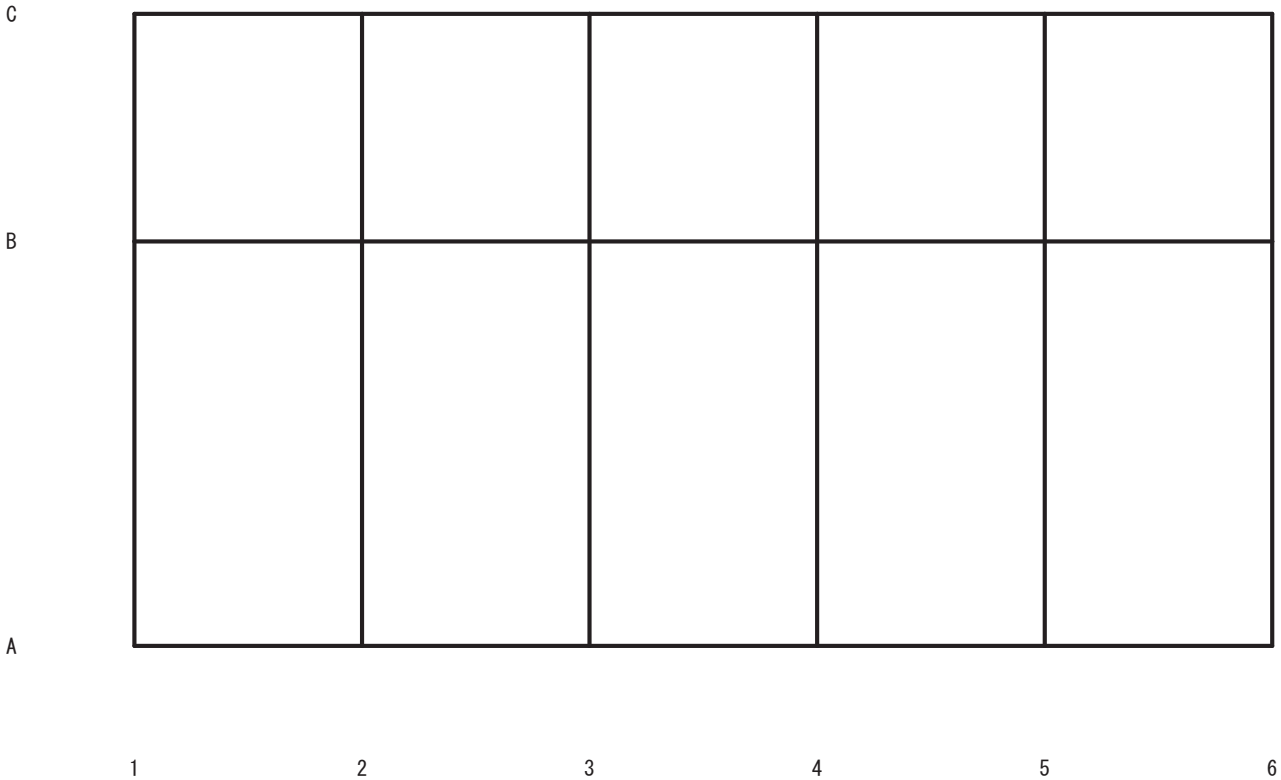

2F 階 (S=1/239)

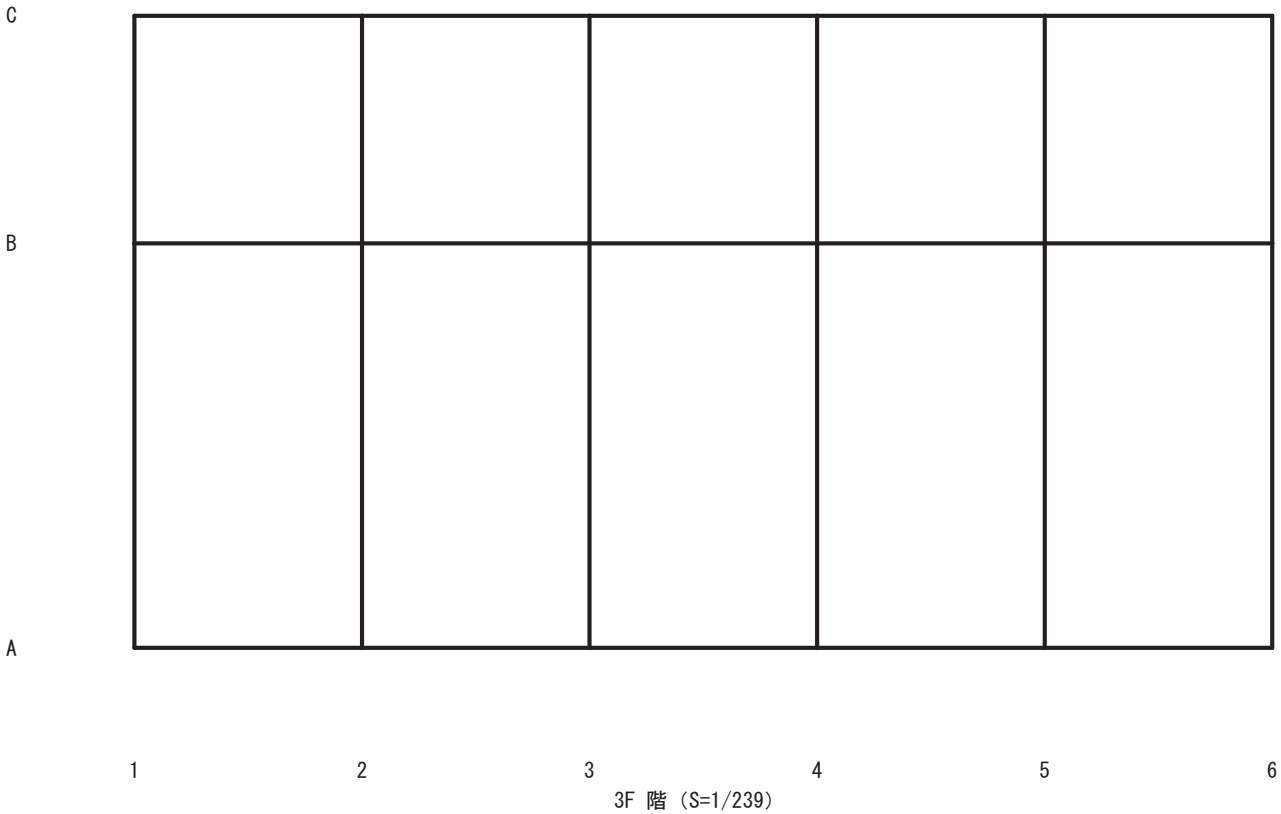

3F 階 (S=1/239)

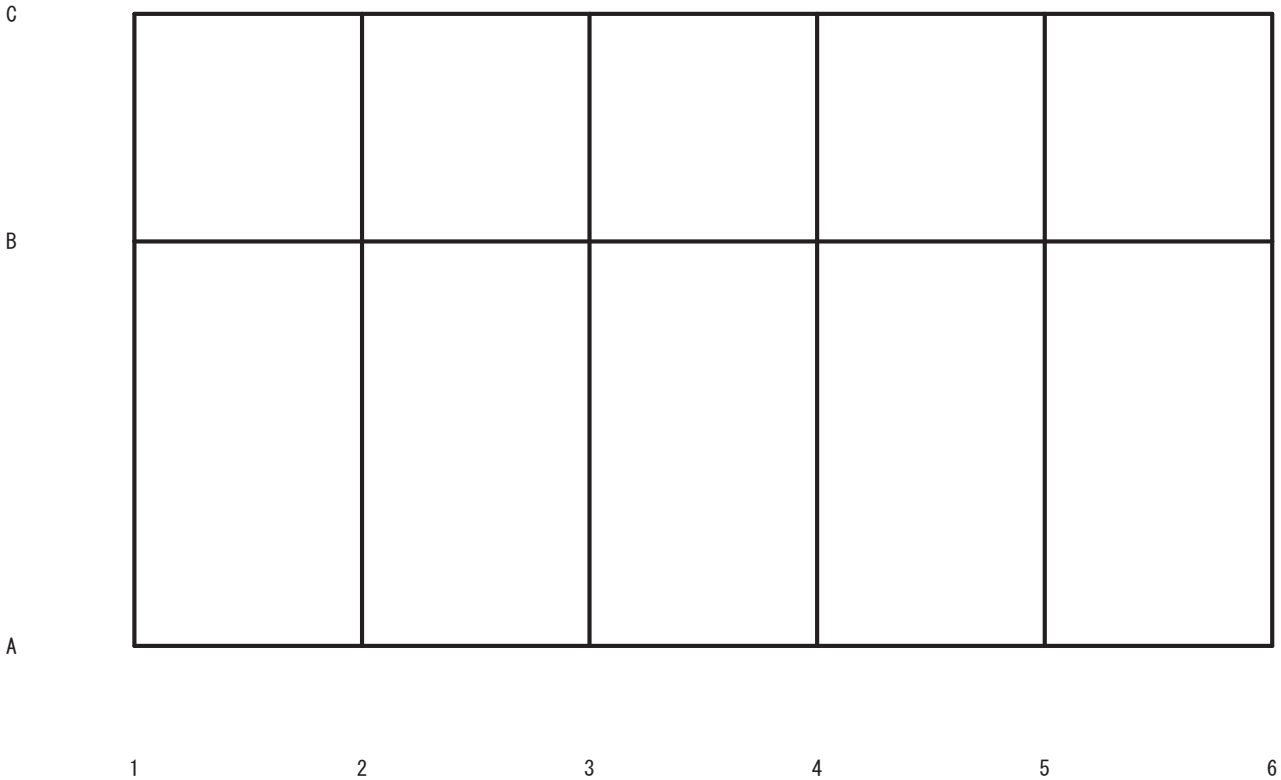

4F 階 (S=1/239)

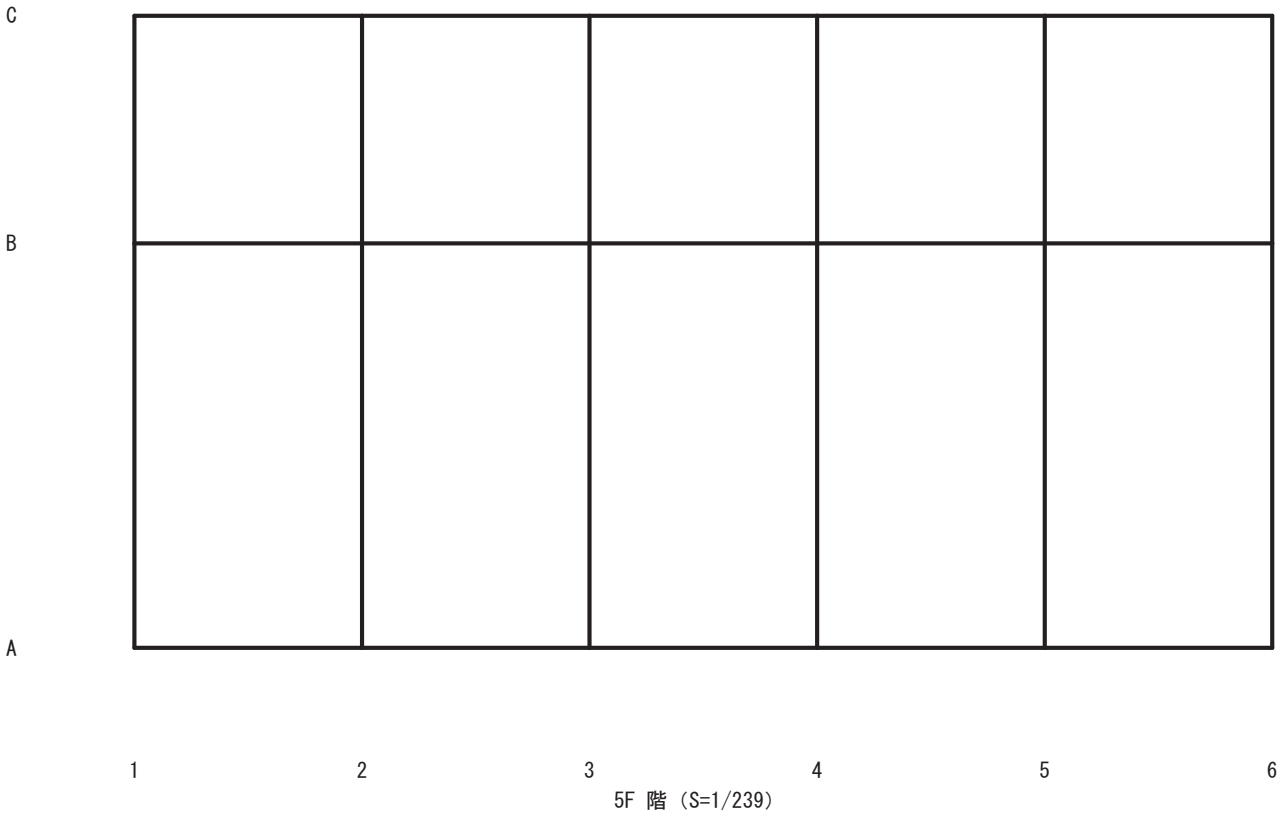

5F 階 (S=1/239)

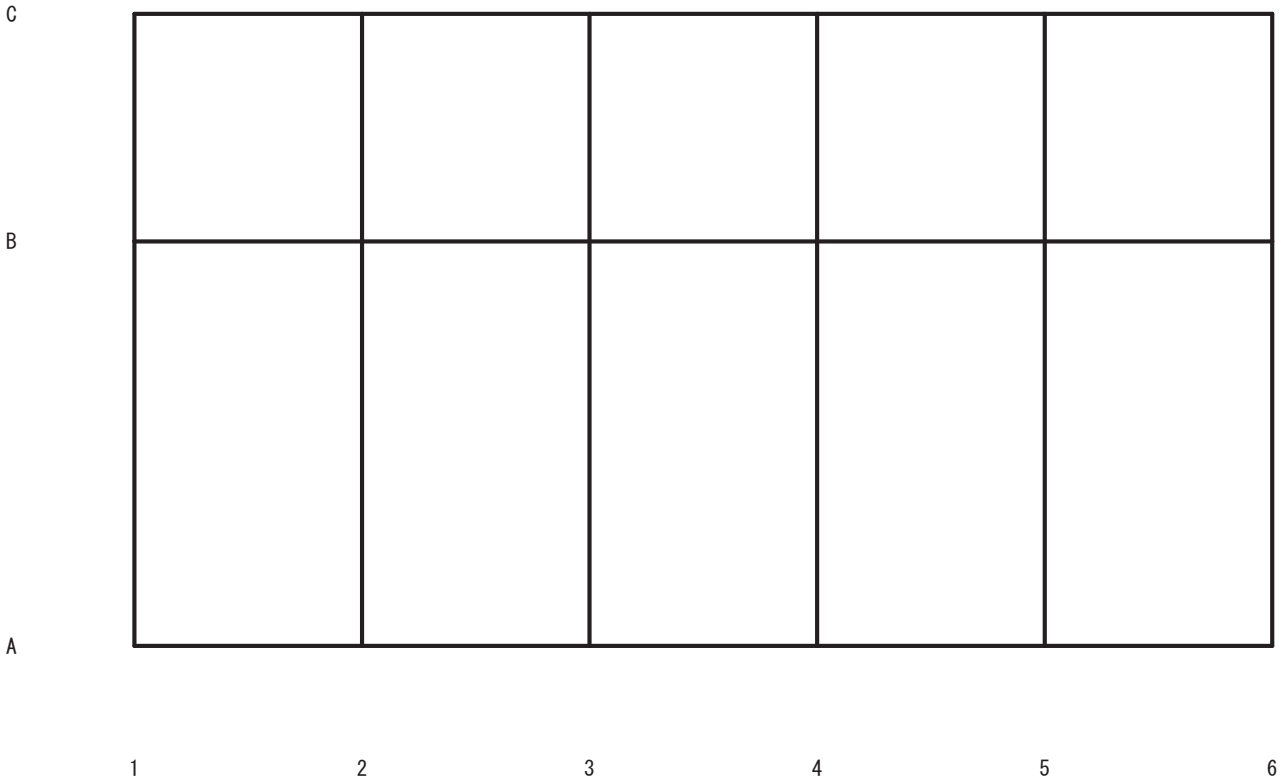

6F 階 (S=1/239)

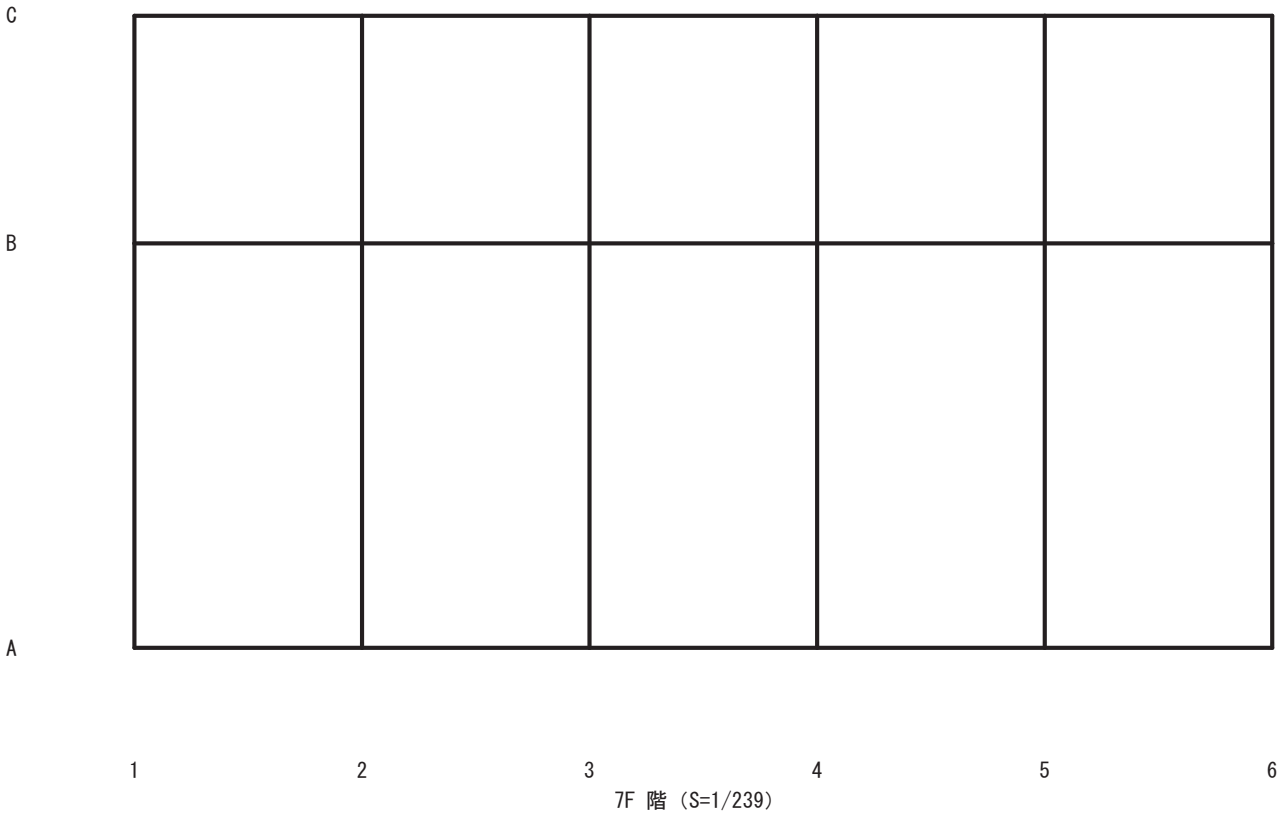

7F 階 (S=1/239)

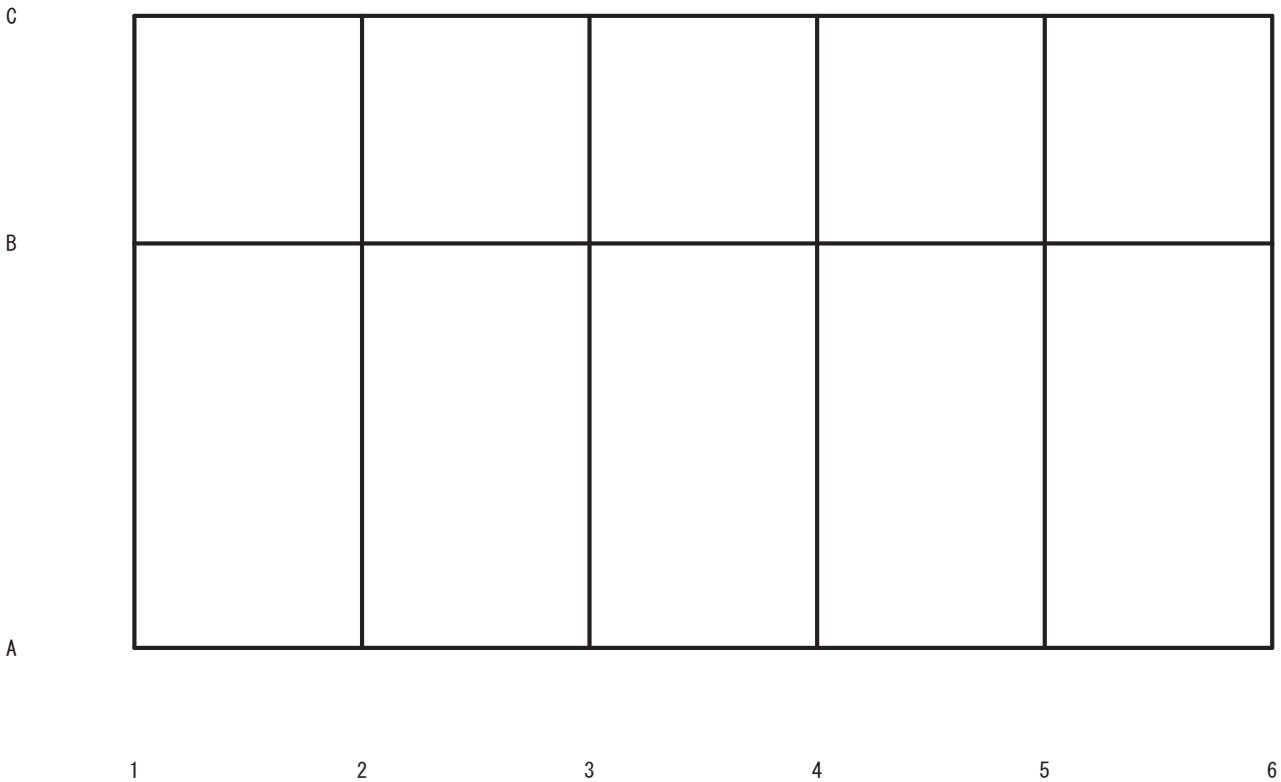

8F 階 (S=1/239)

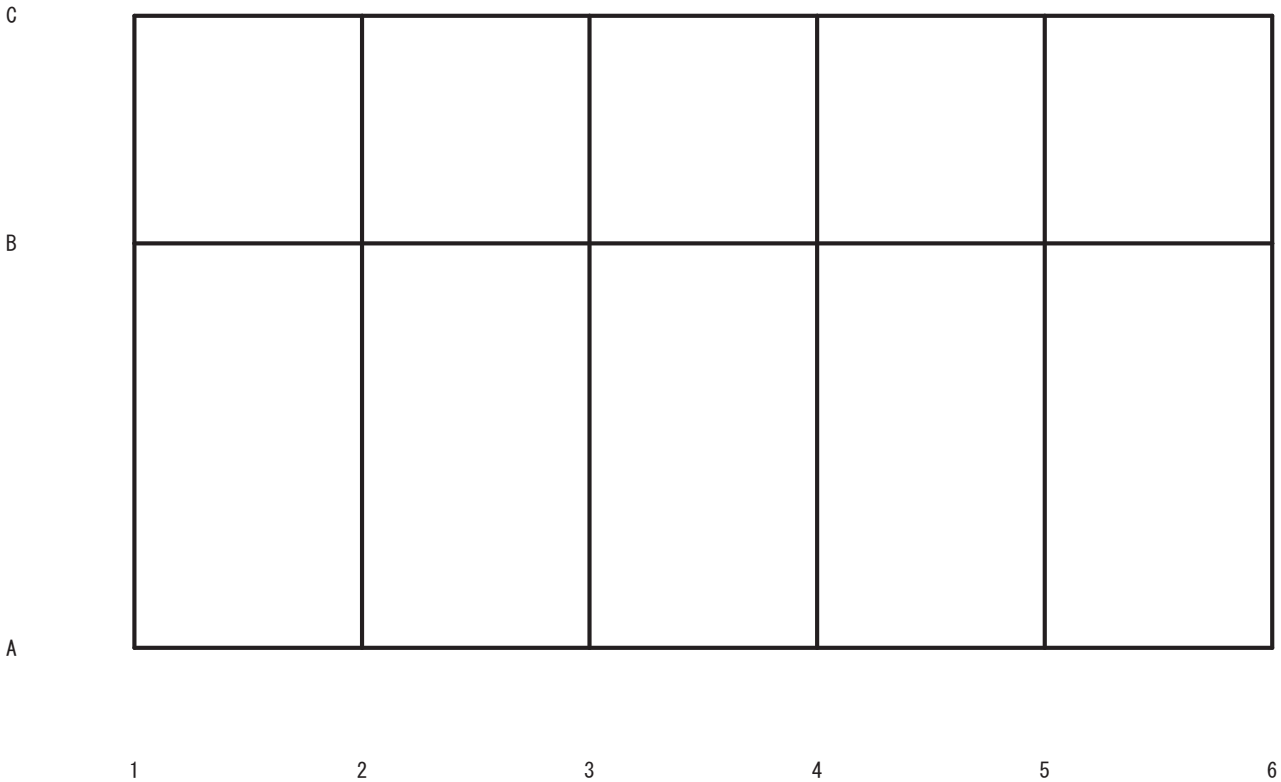

9F 階 (S=1/239)

（２） Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度

母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する
イ）スカラップ孔径：　35.0 ㎜
ウ）断面欠損率
Ｚの欠損率　：　0 %
Ａｓの欠損率：　0 %
Ａｎの欠損率：　0 %
エ）幅厚比の計算
ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
ア）長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
イ）短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ：　0.0 ㎝
ウ）Ｓ柱座屈長さ係数
計算値
エ）許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
オ）許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
カ）曲げモーメントの判定
(σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする
６）せん断力の検討
ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する
イ）せん断力の判定
(√(σc･σc+3･τ・τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする
７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：1.0
８）冷間成形角形鋼管の応力割増率

鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ
通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

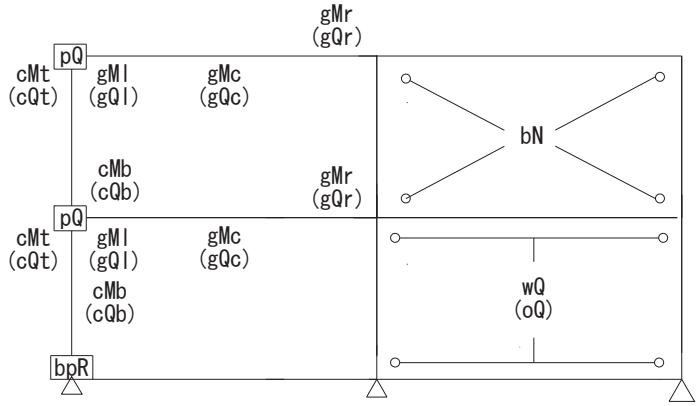



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

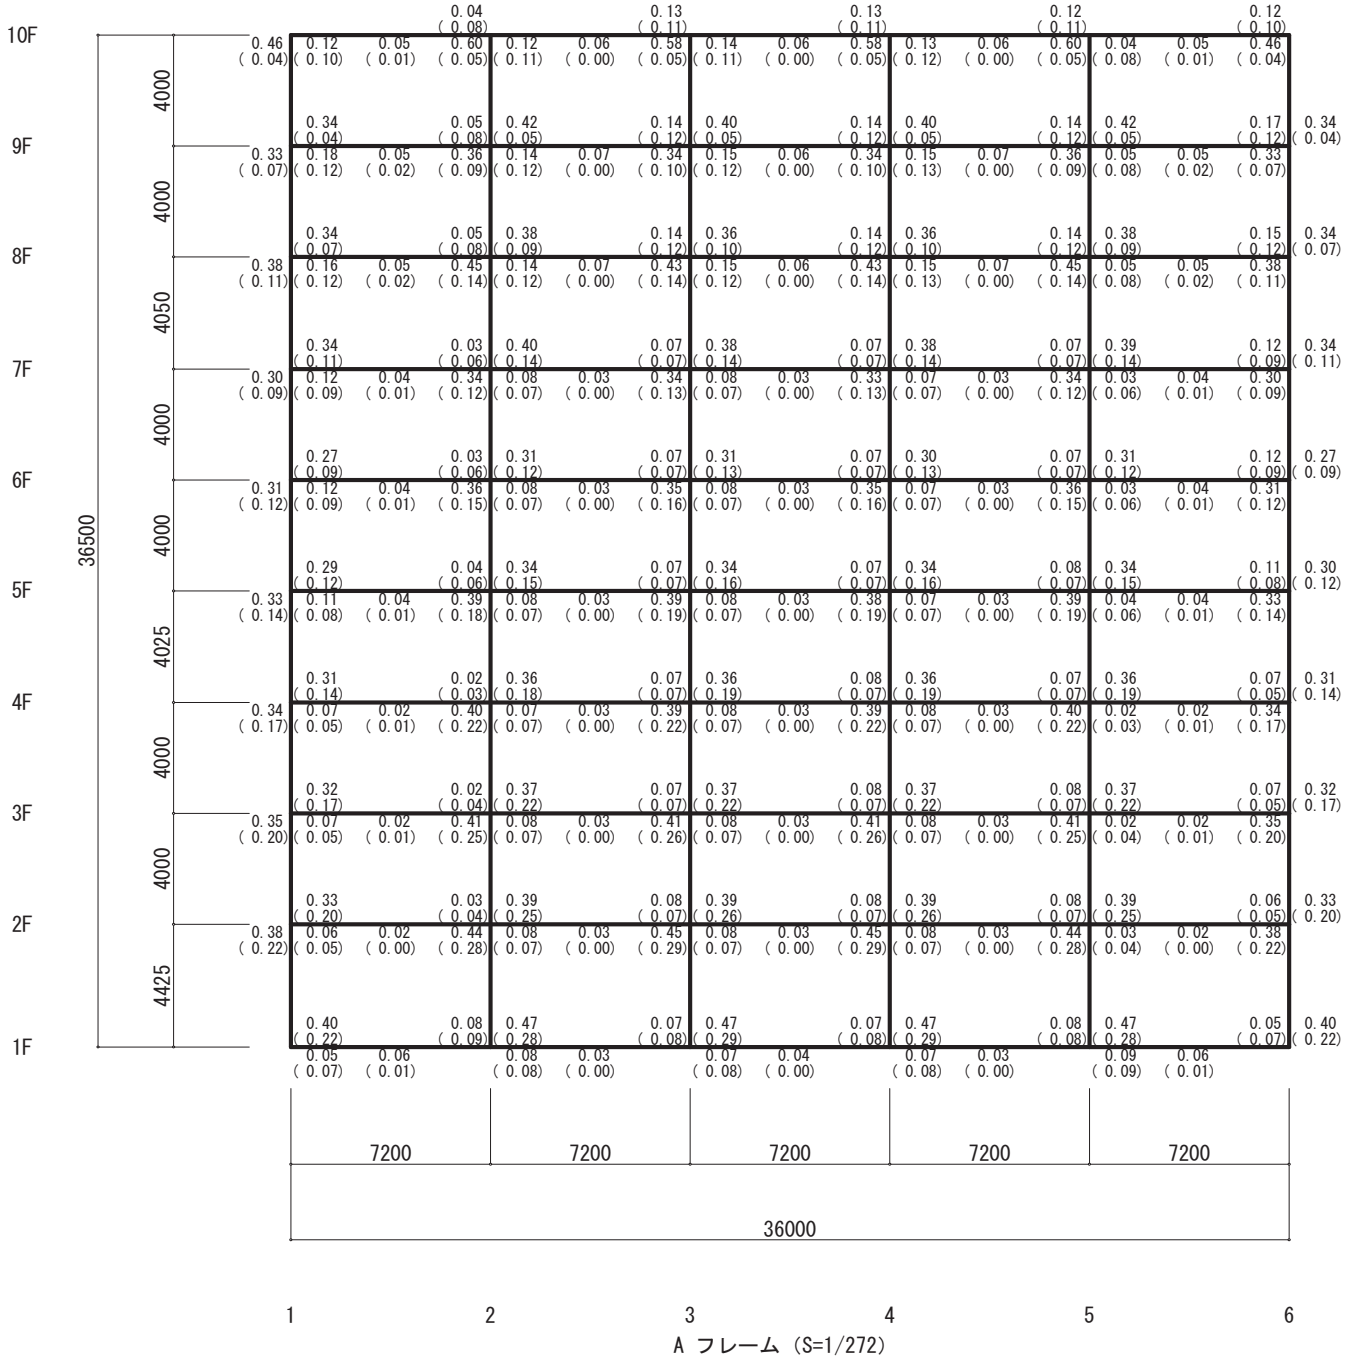
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

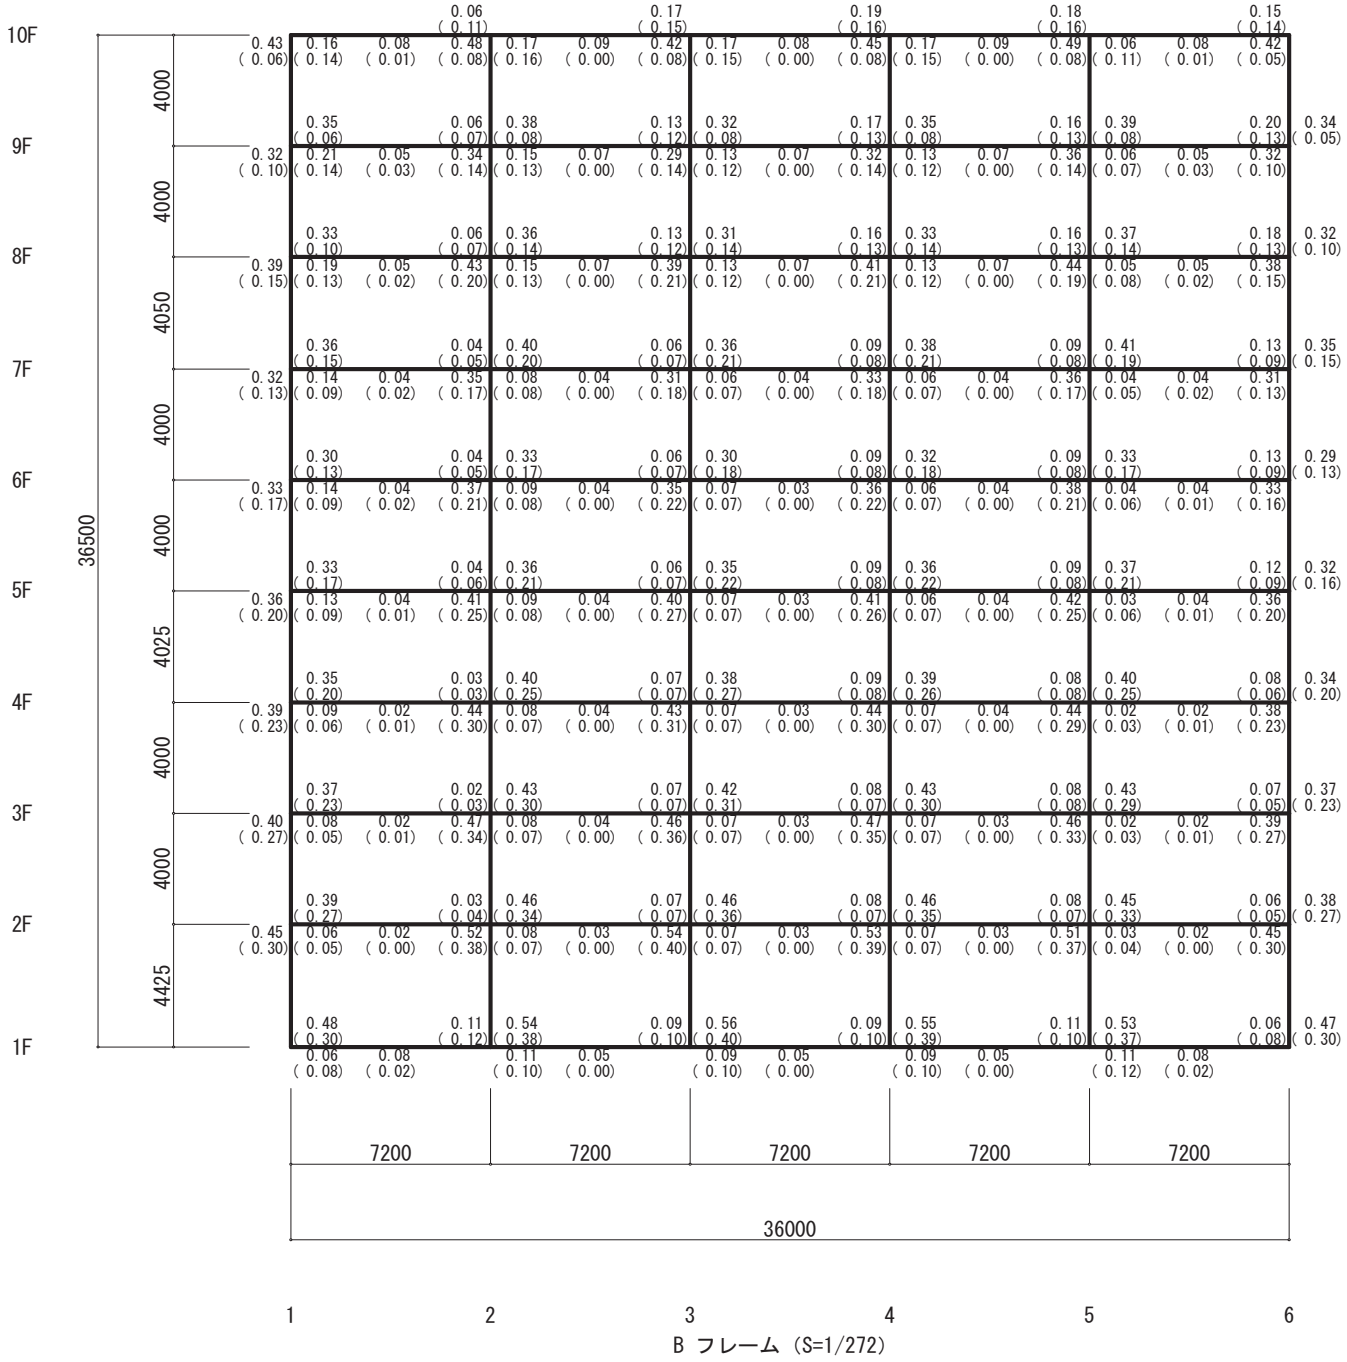
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

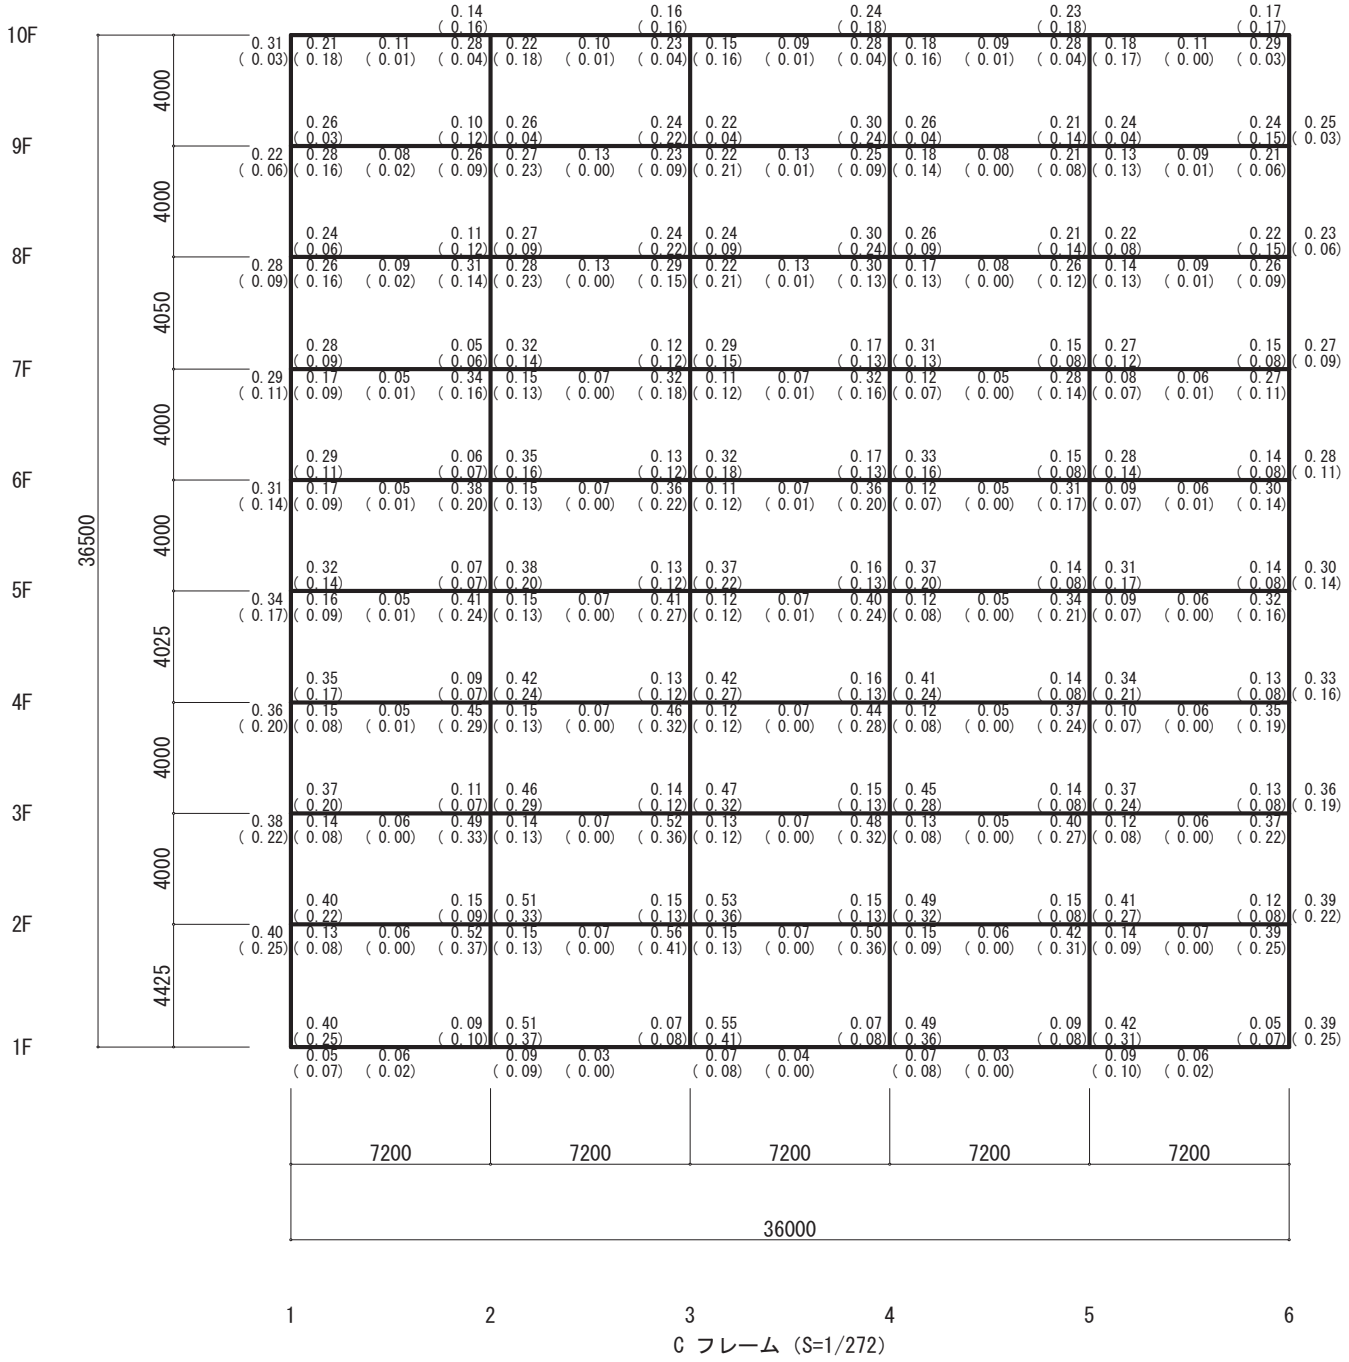
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

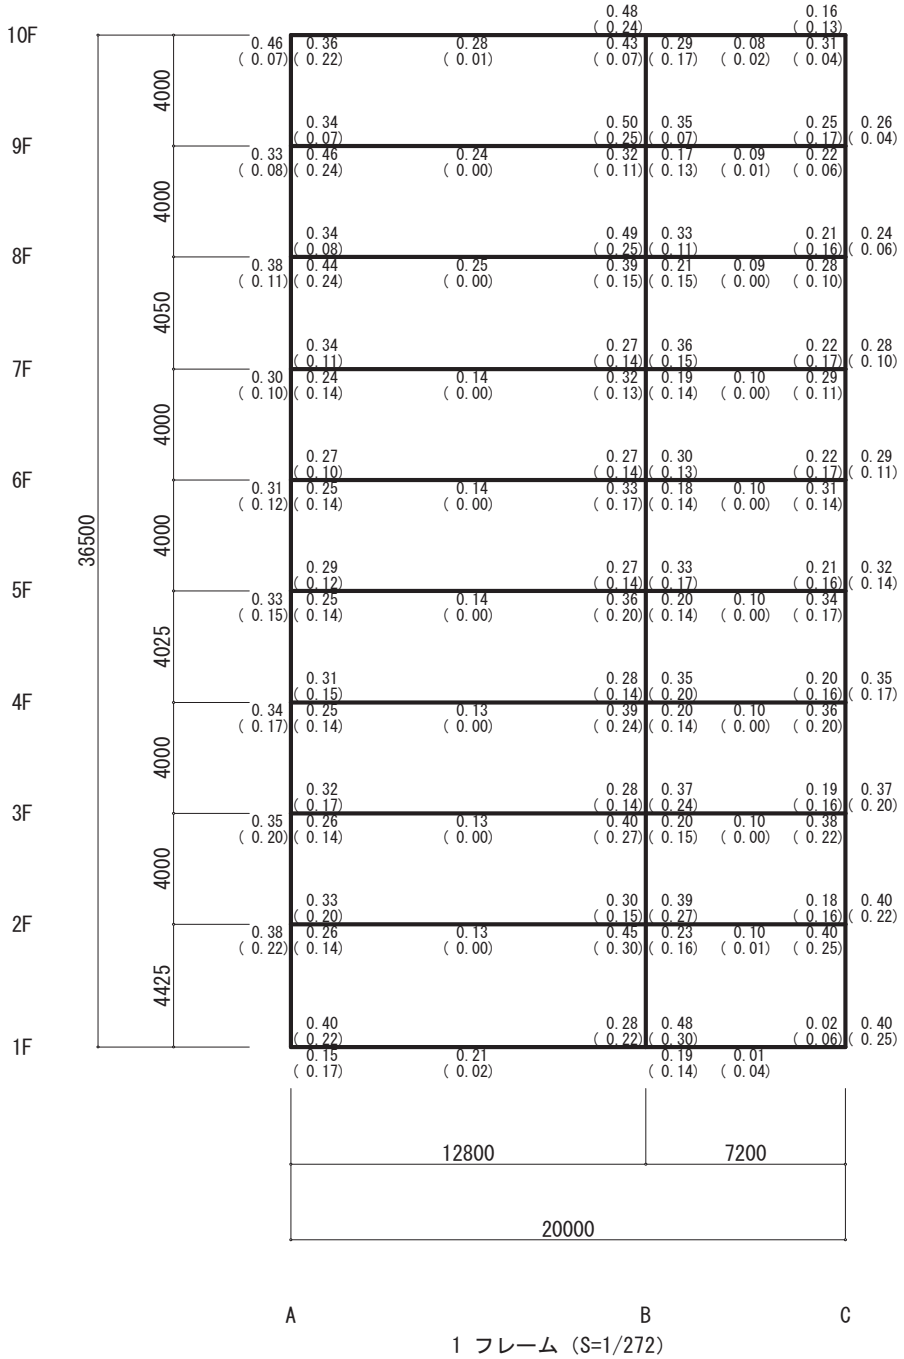
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

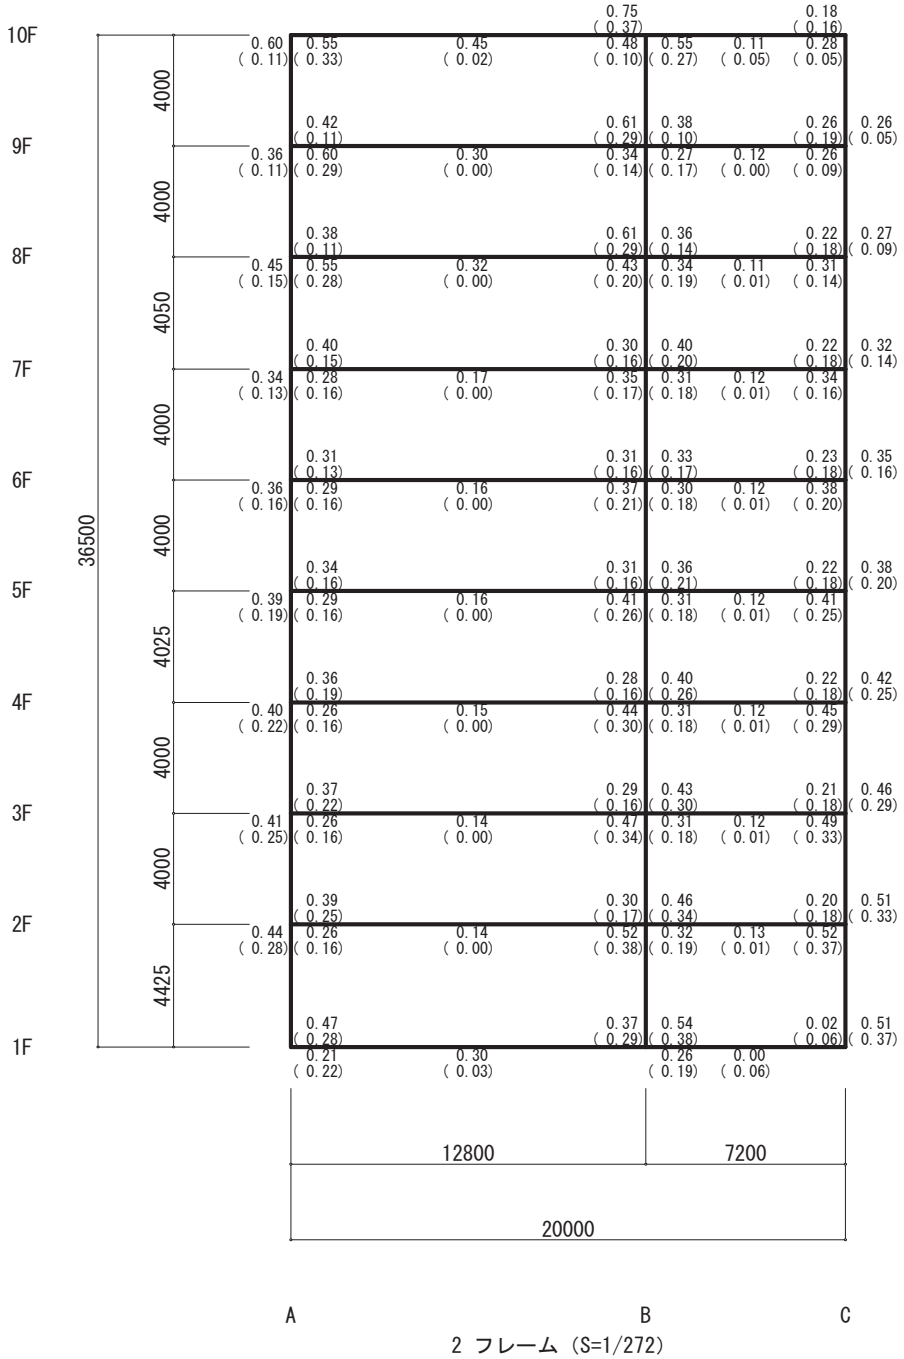
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

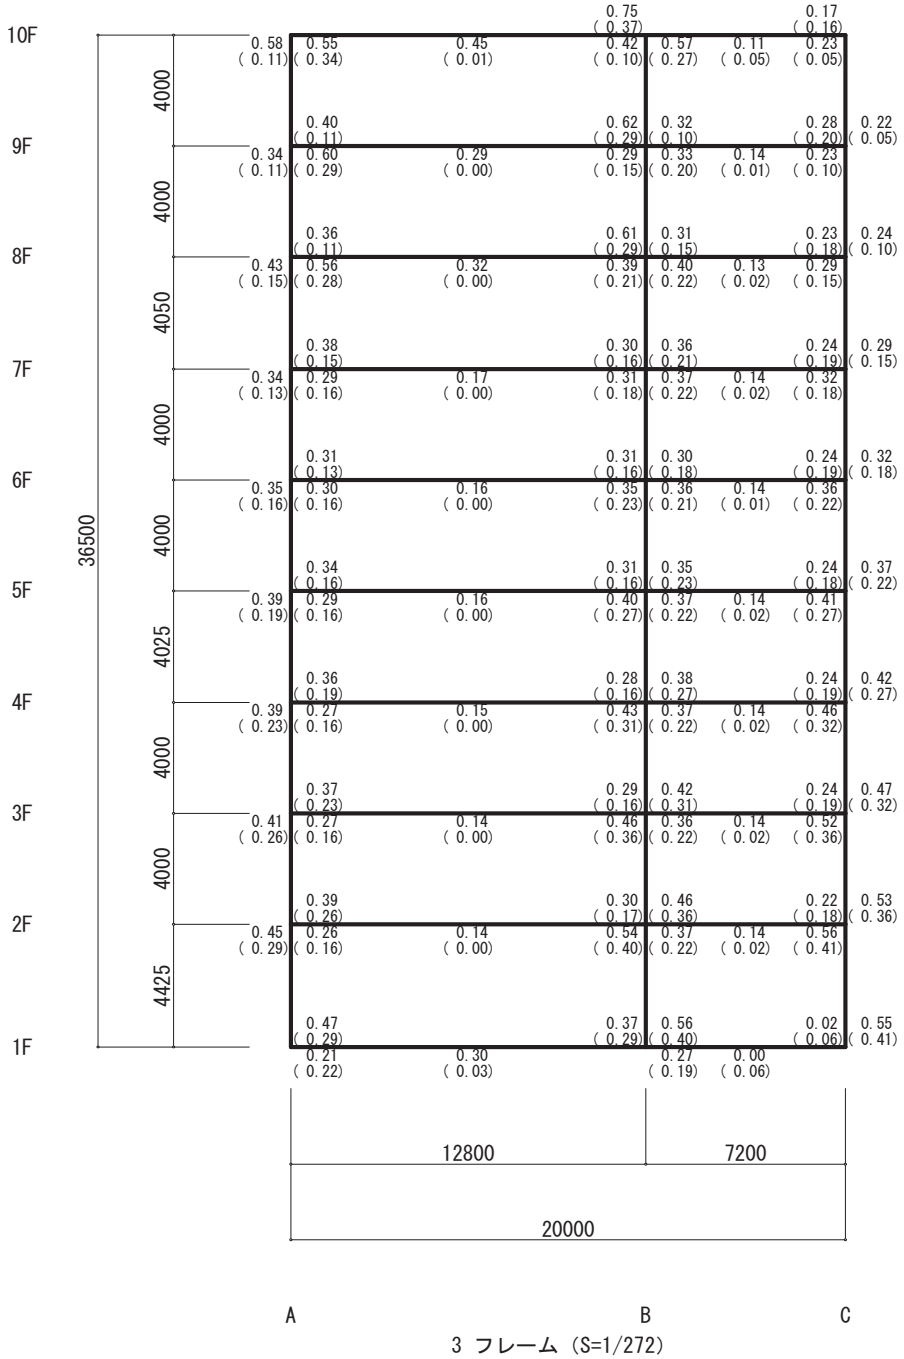
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

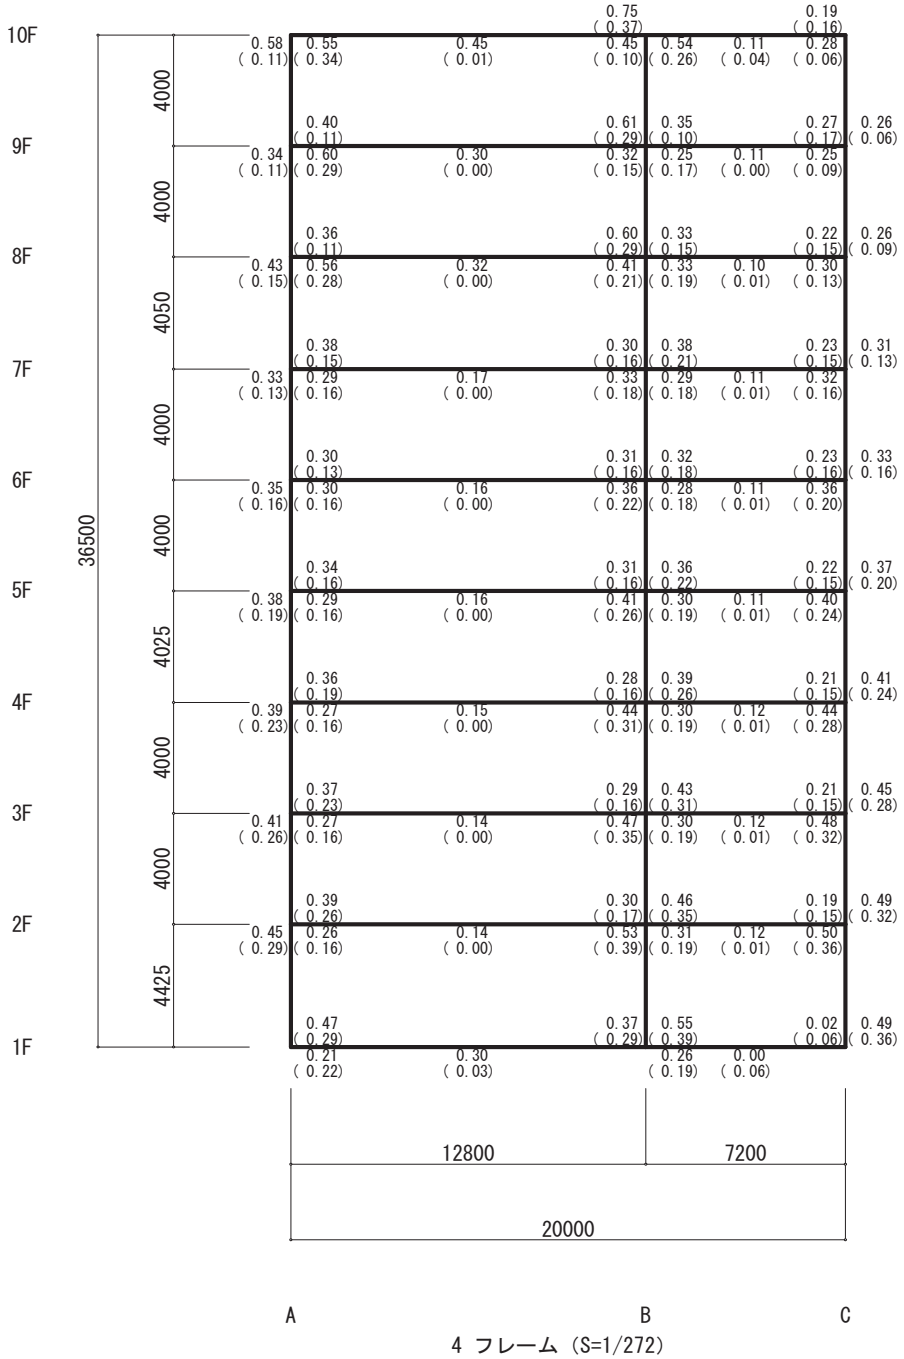
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

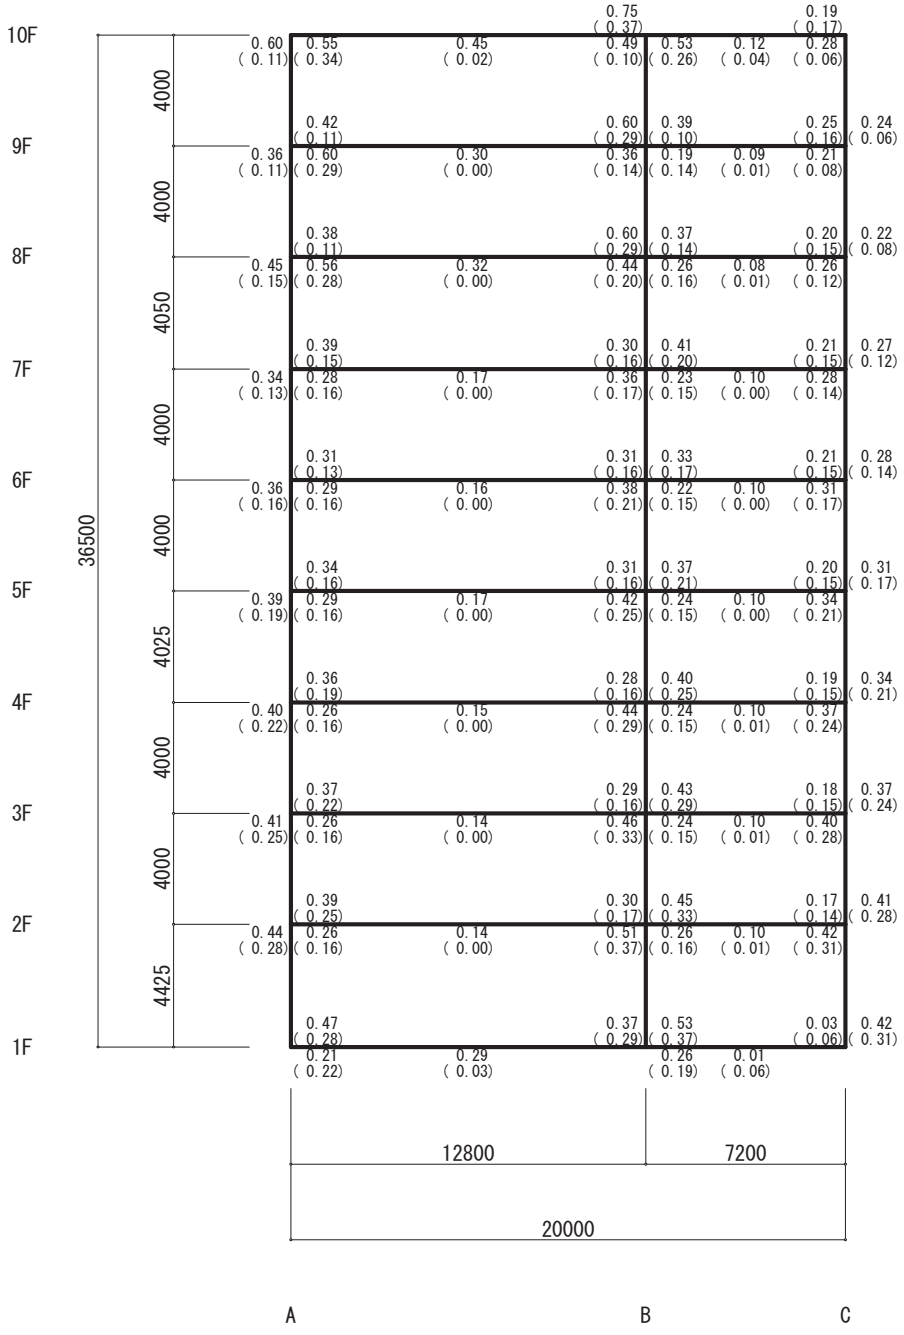
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

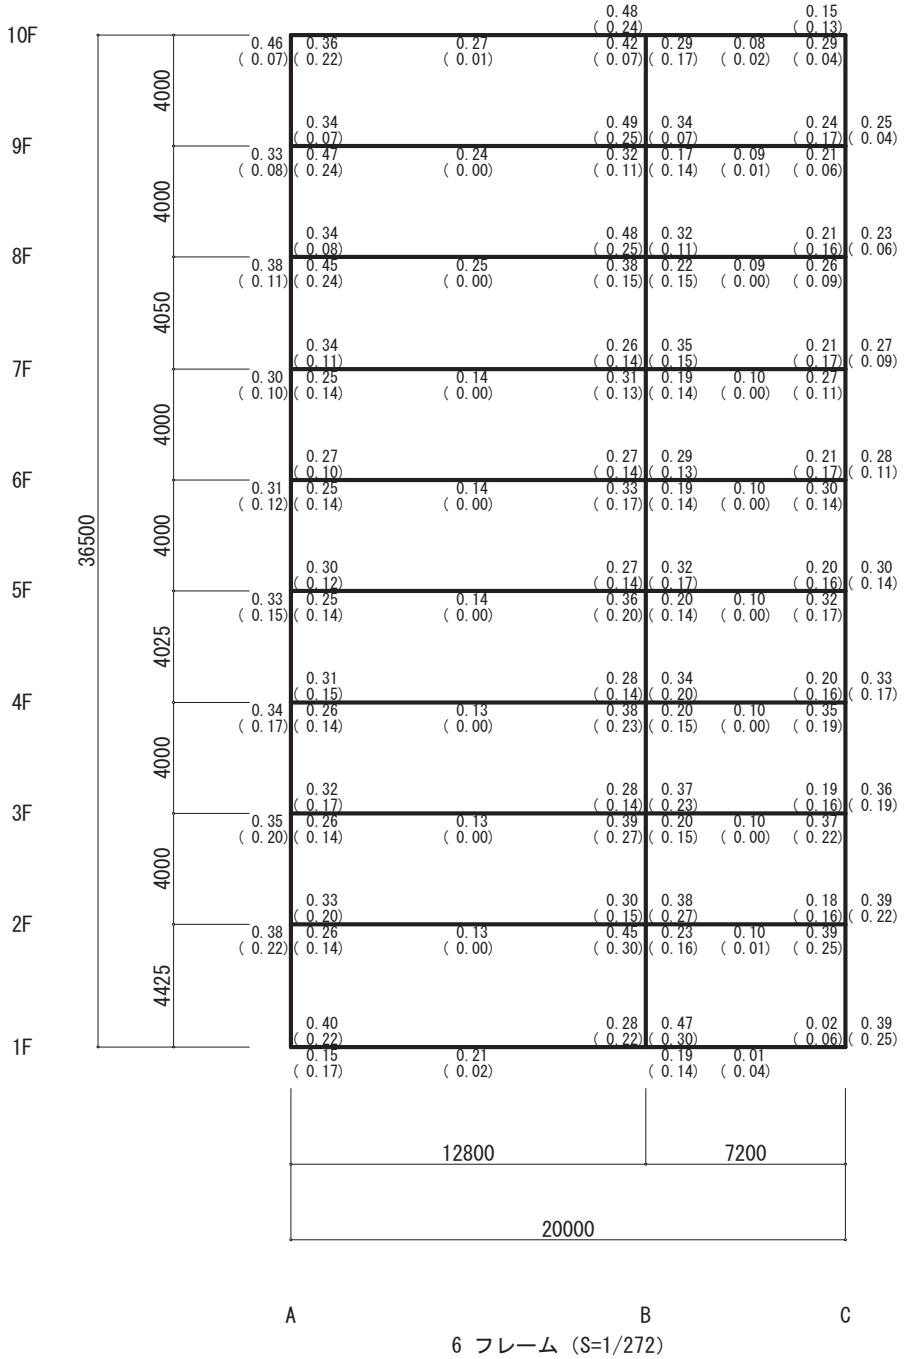
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図

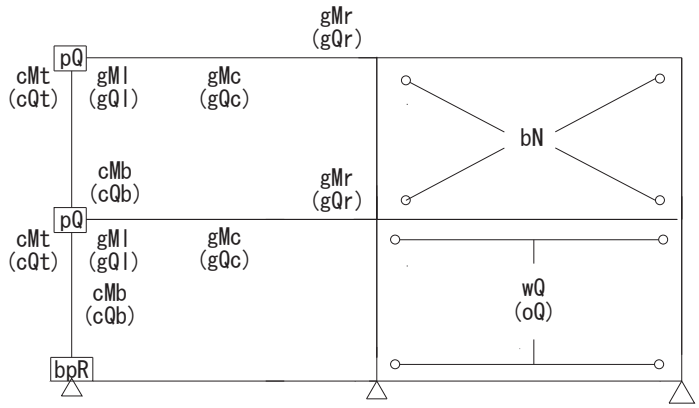



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

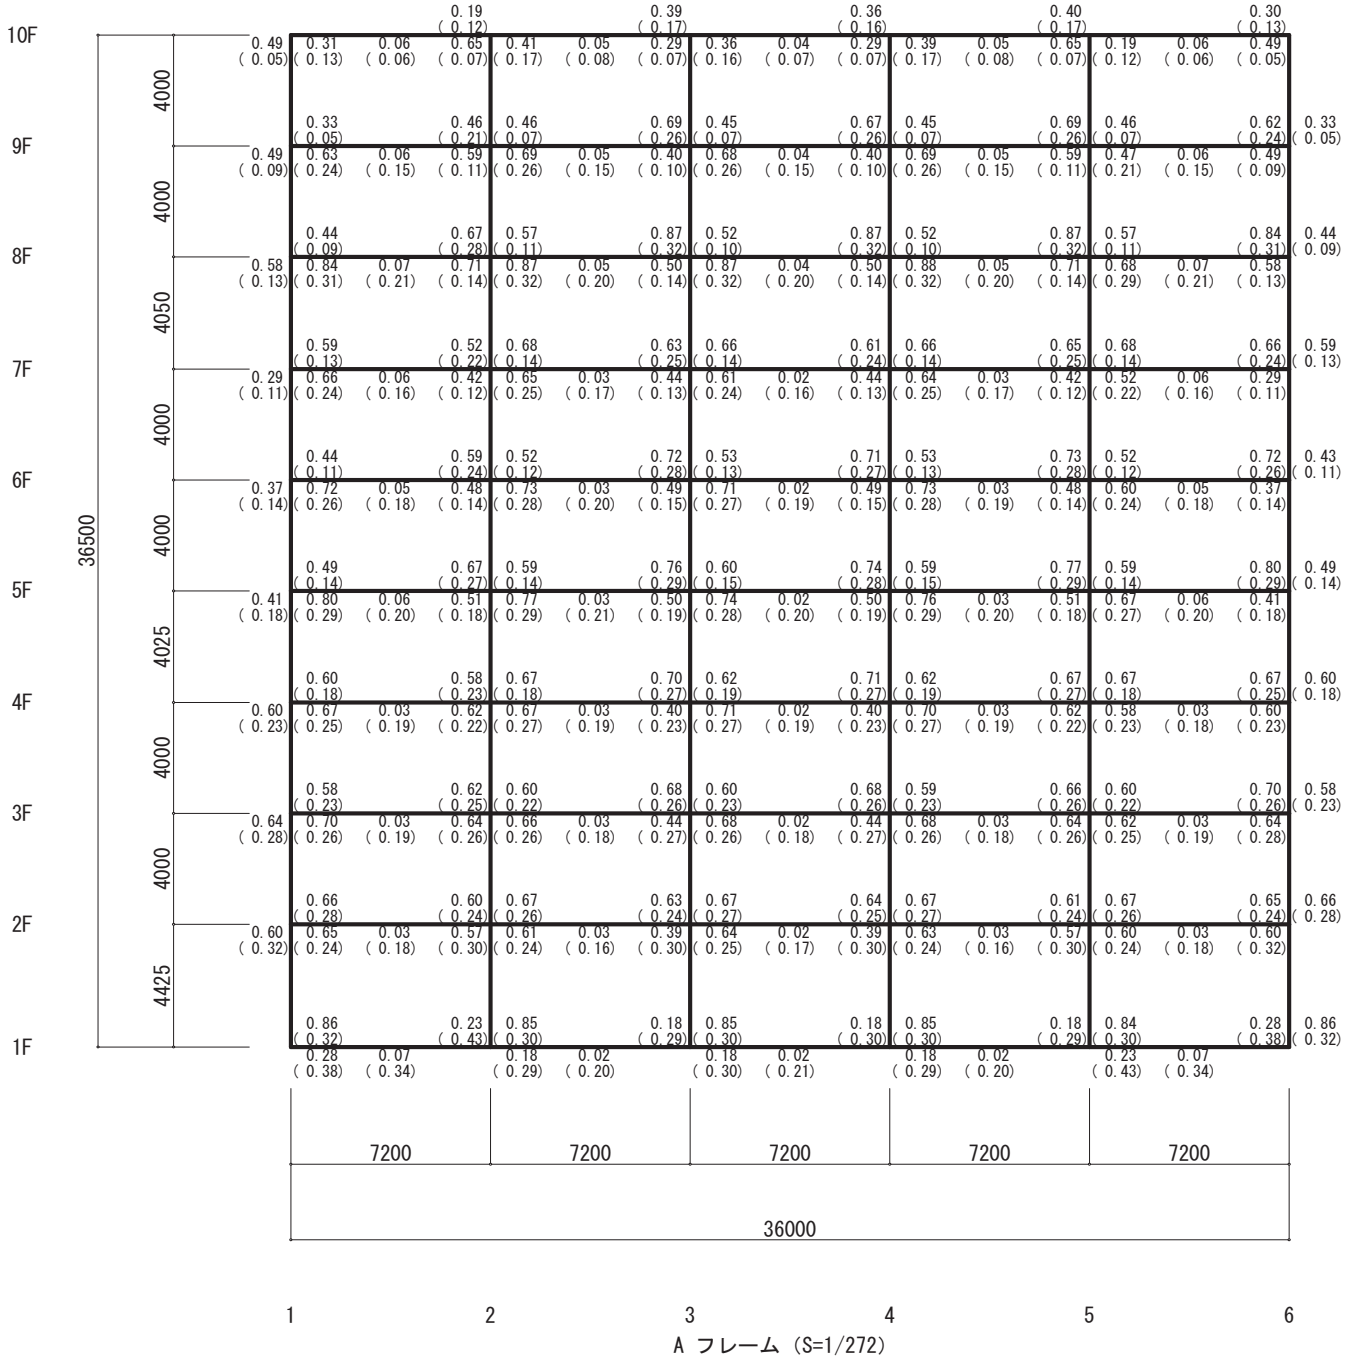
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

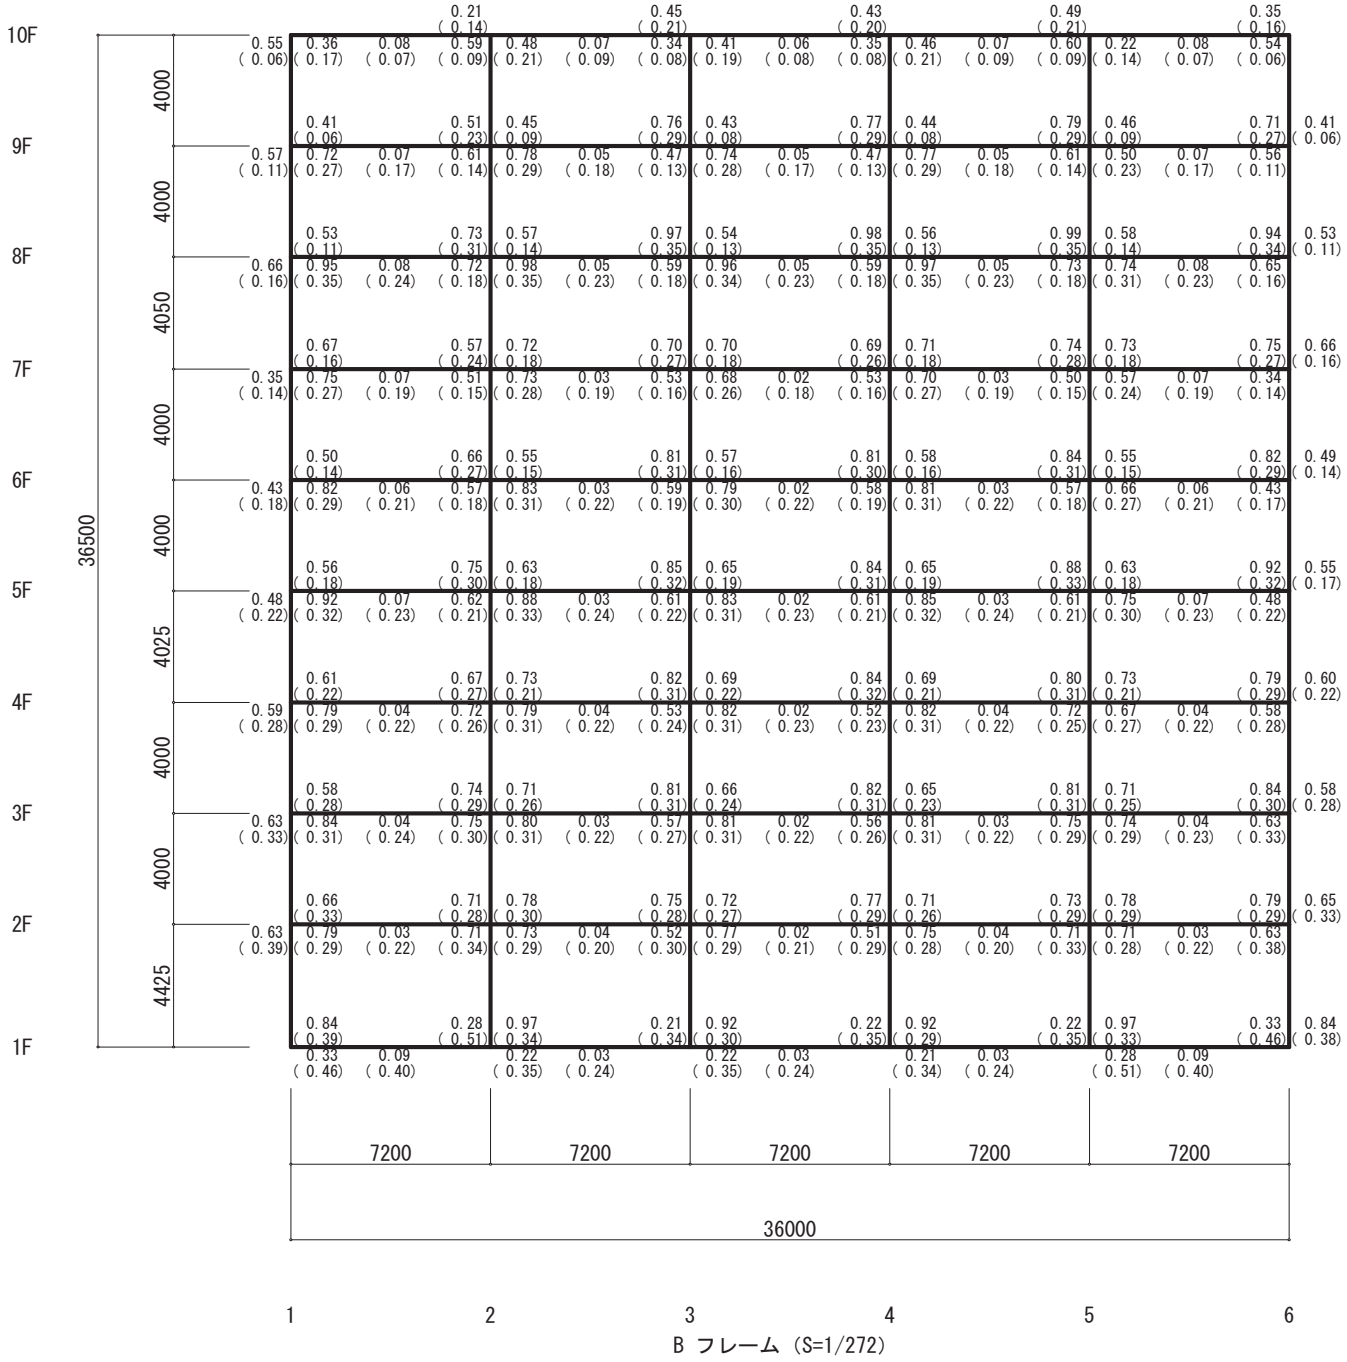
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

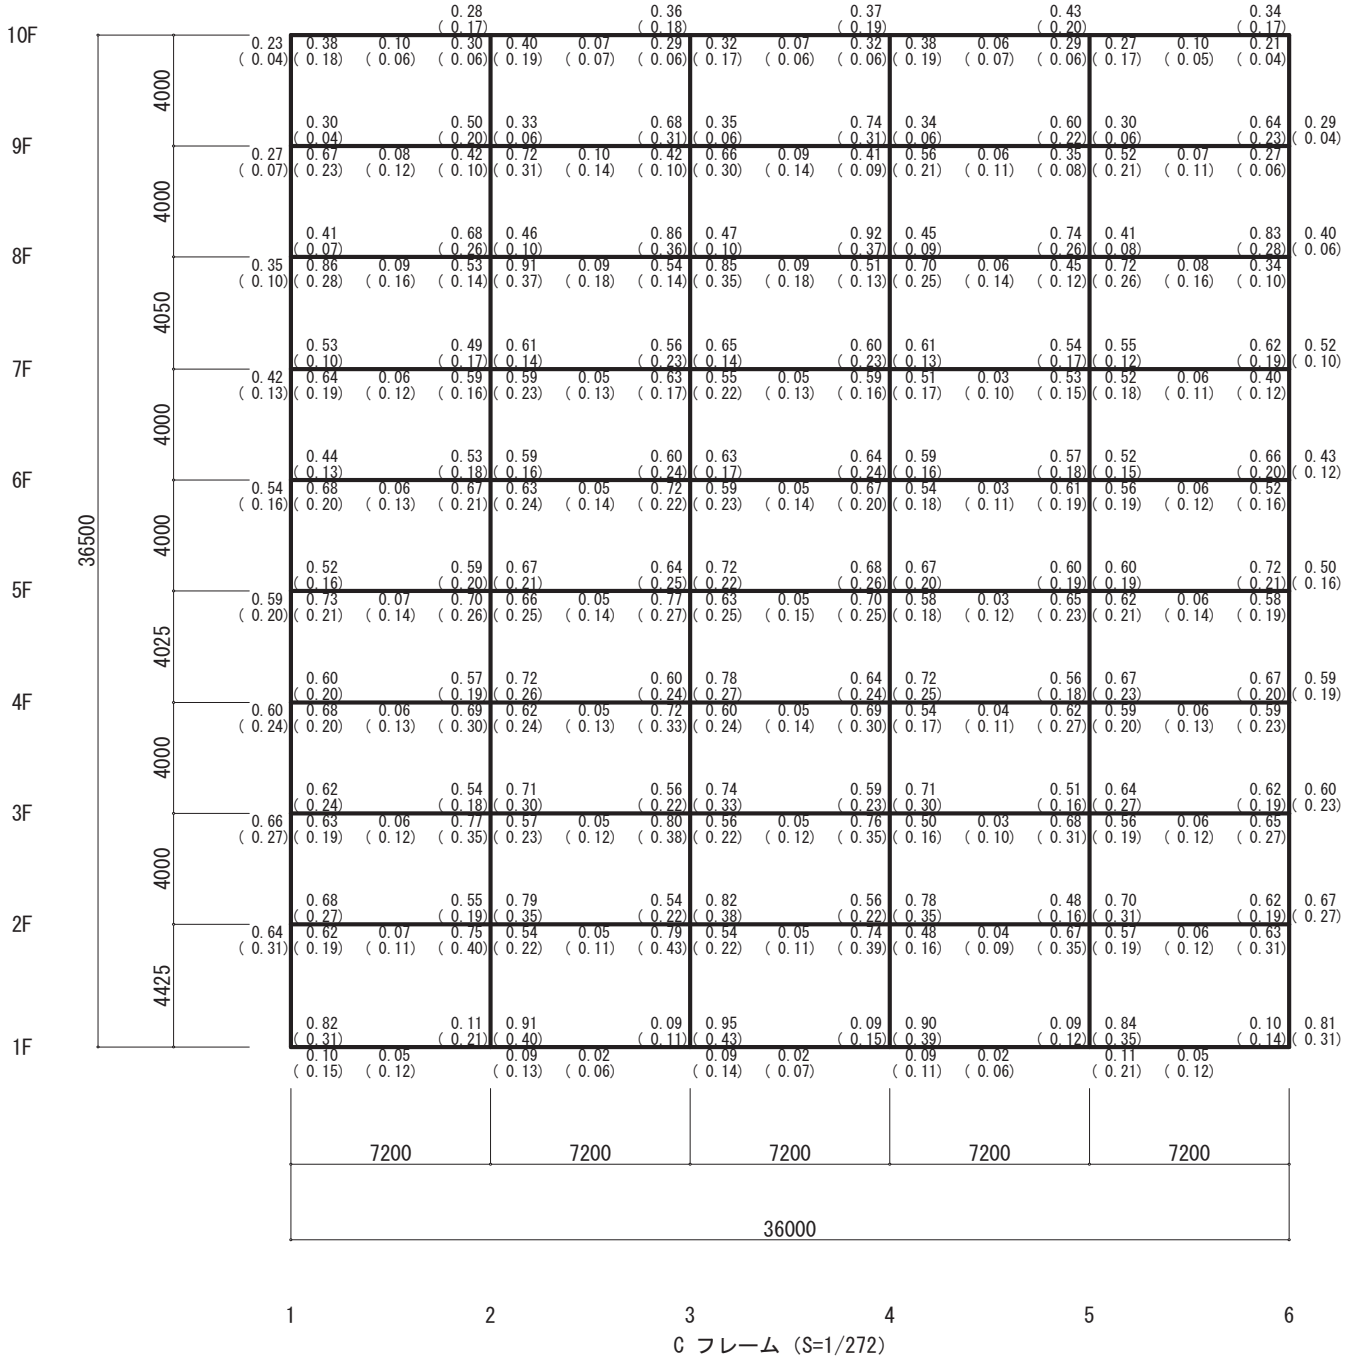
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

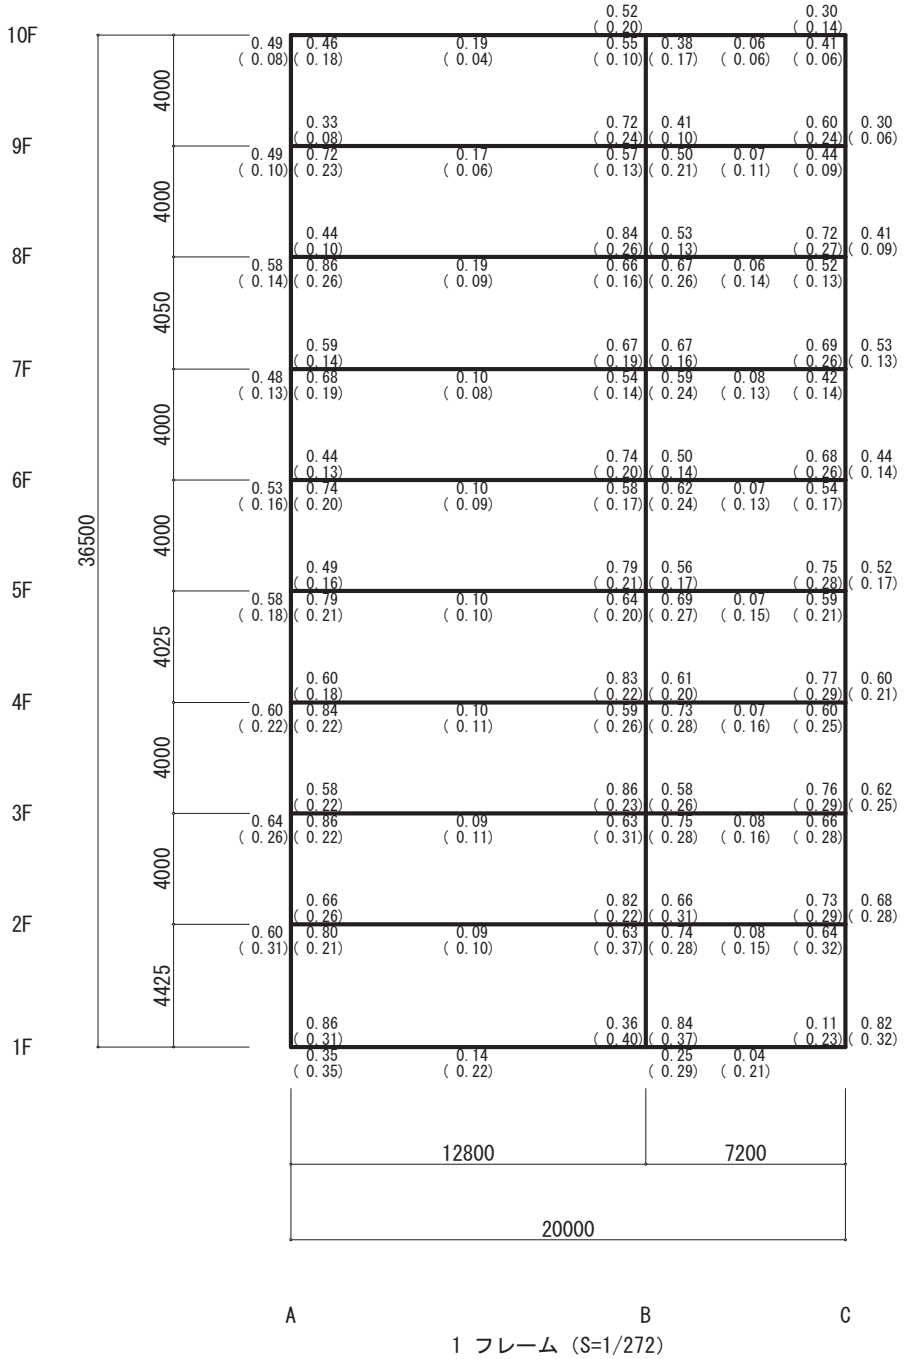
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

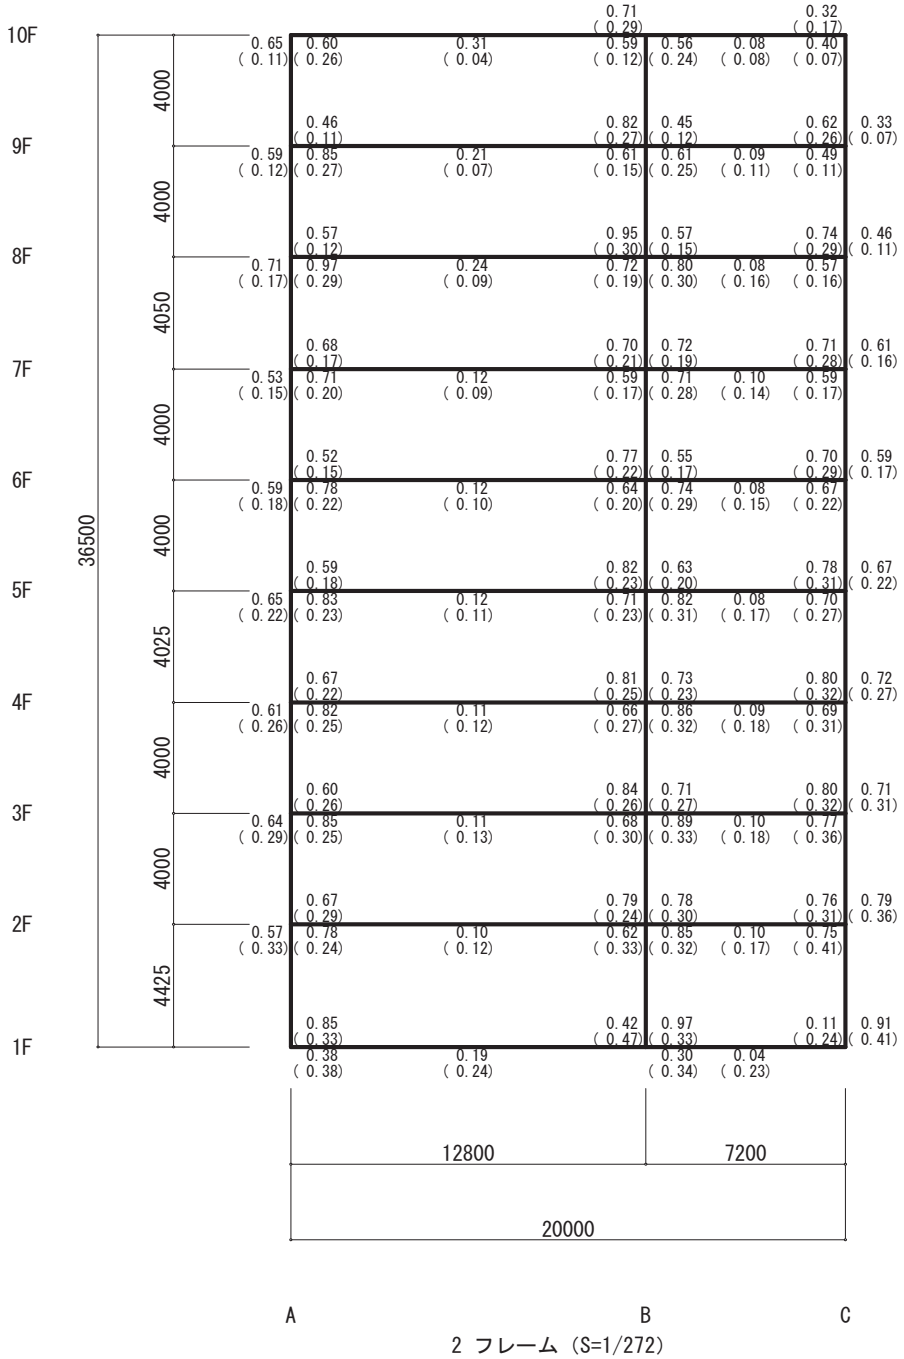
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

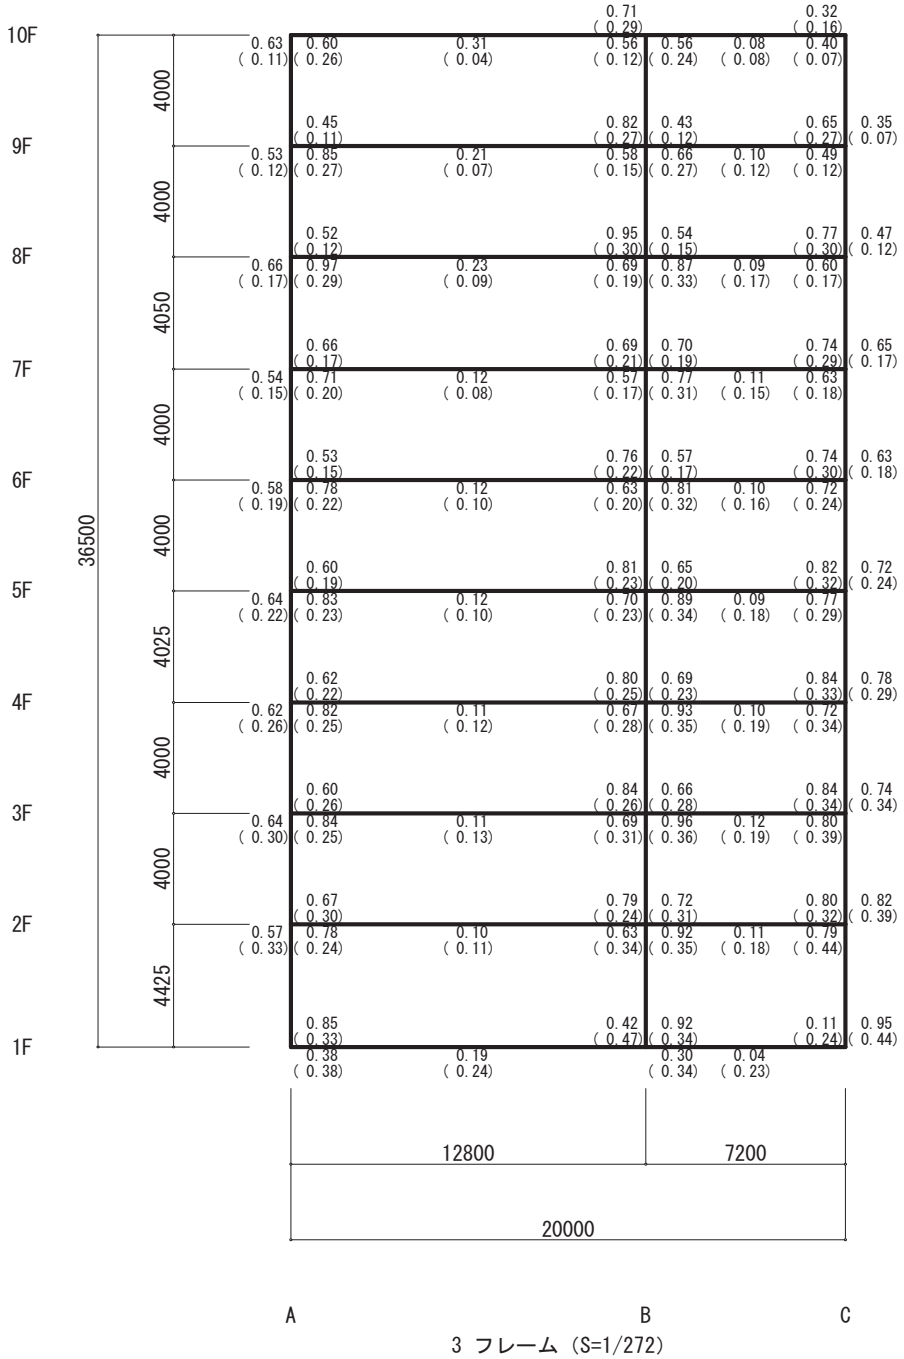
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

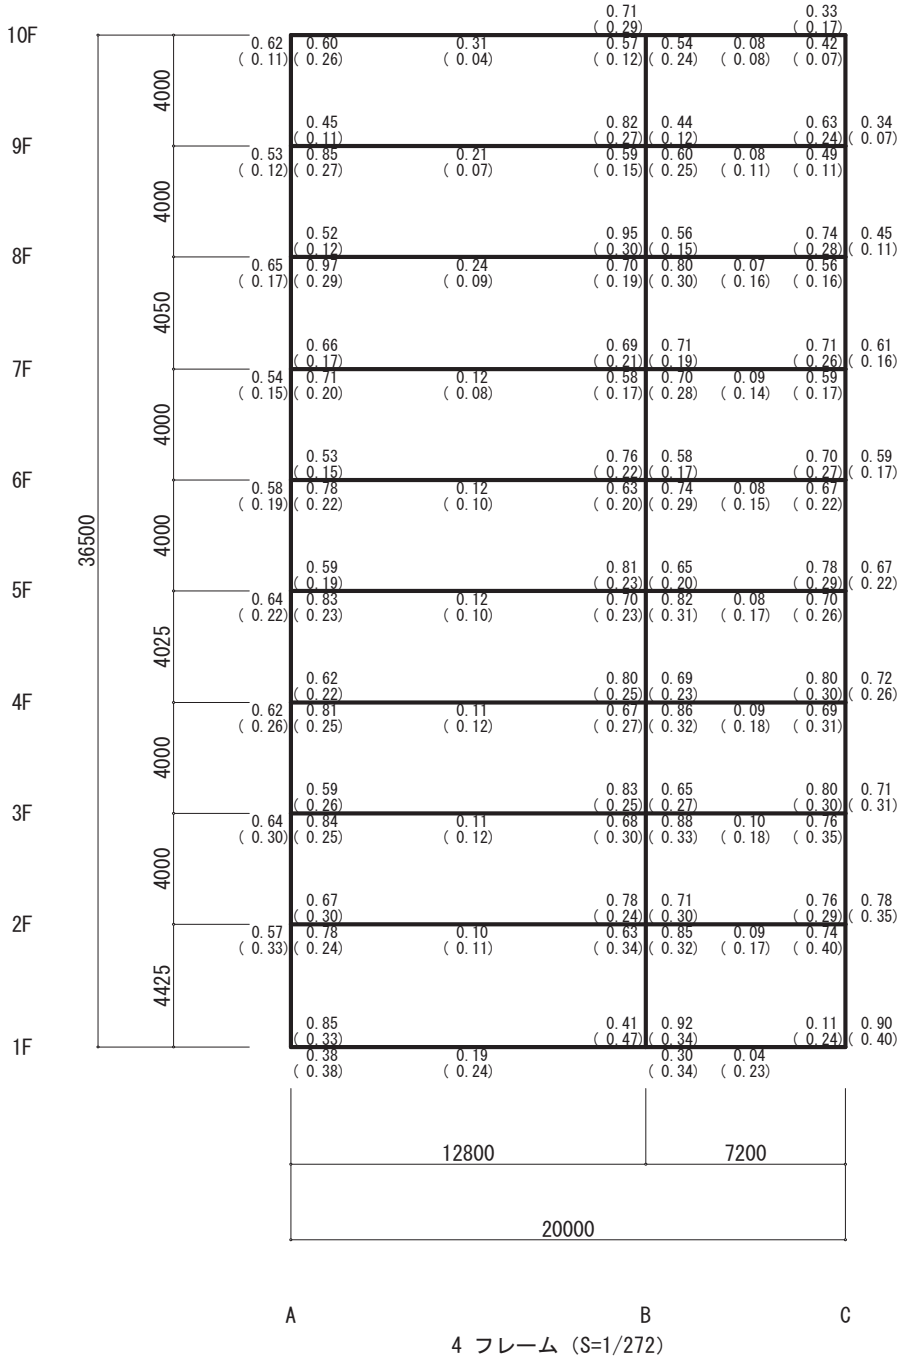
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

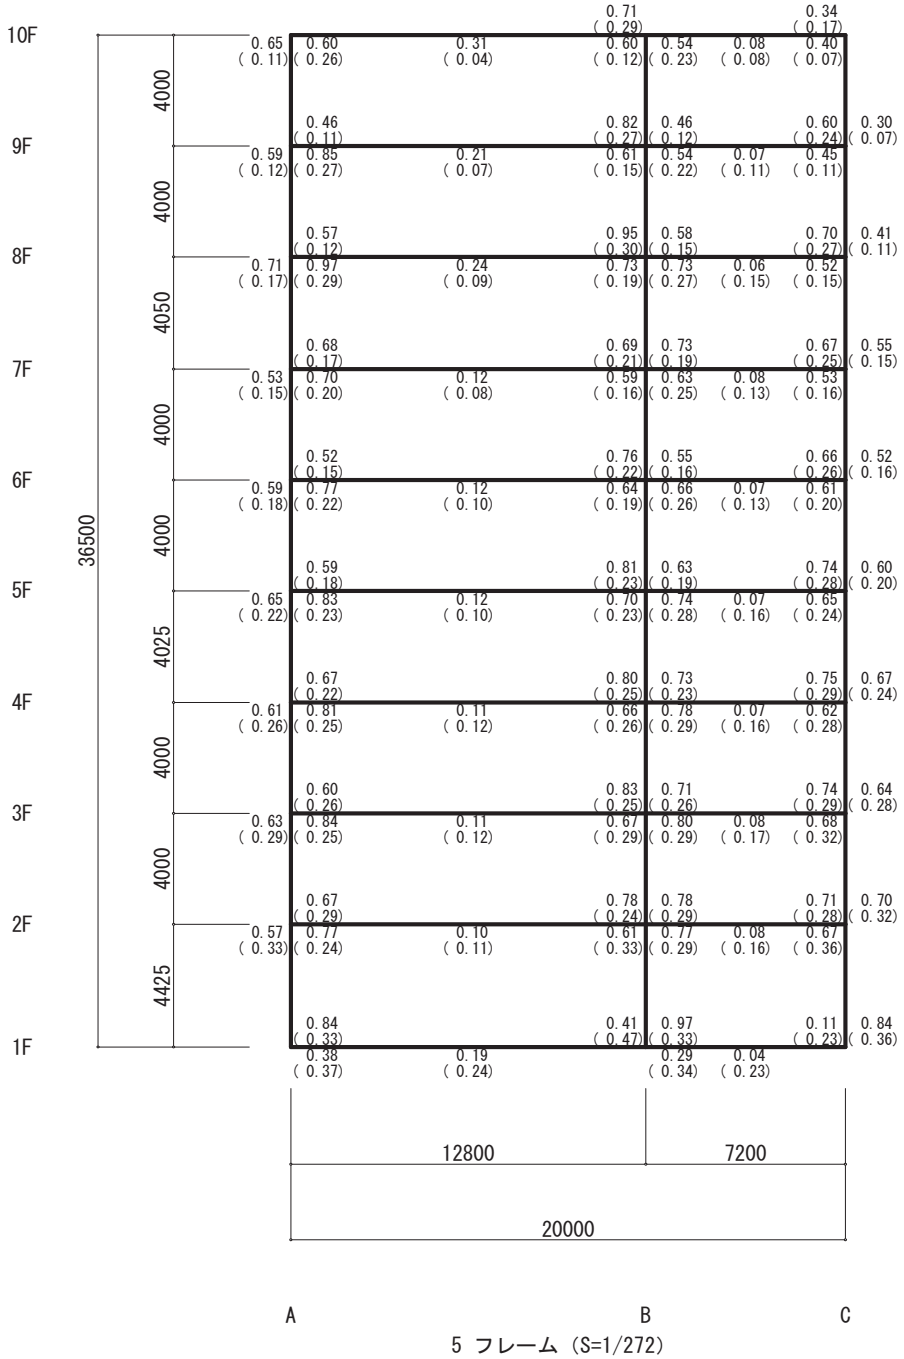
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

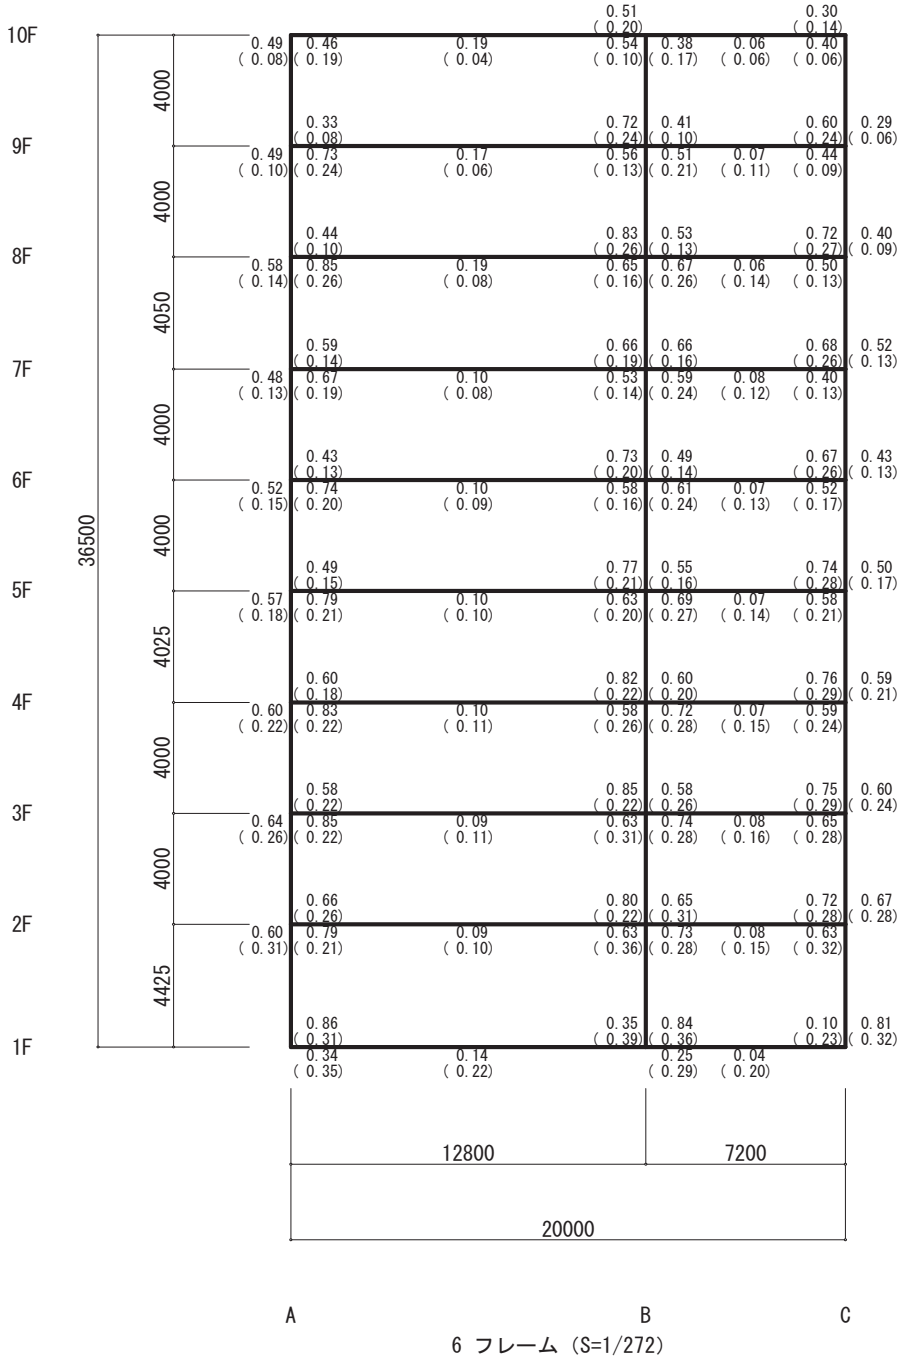
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

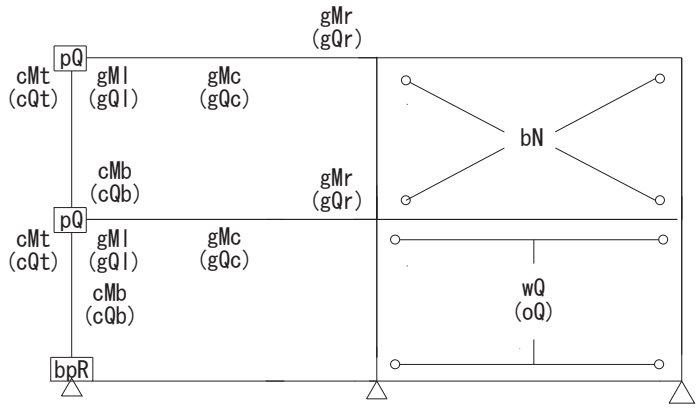



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

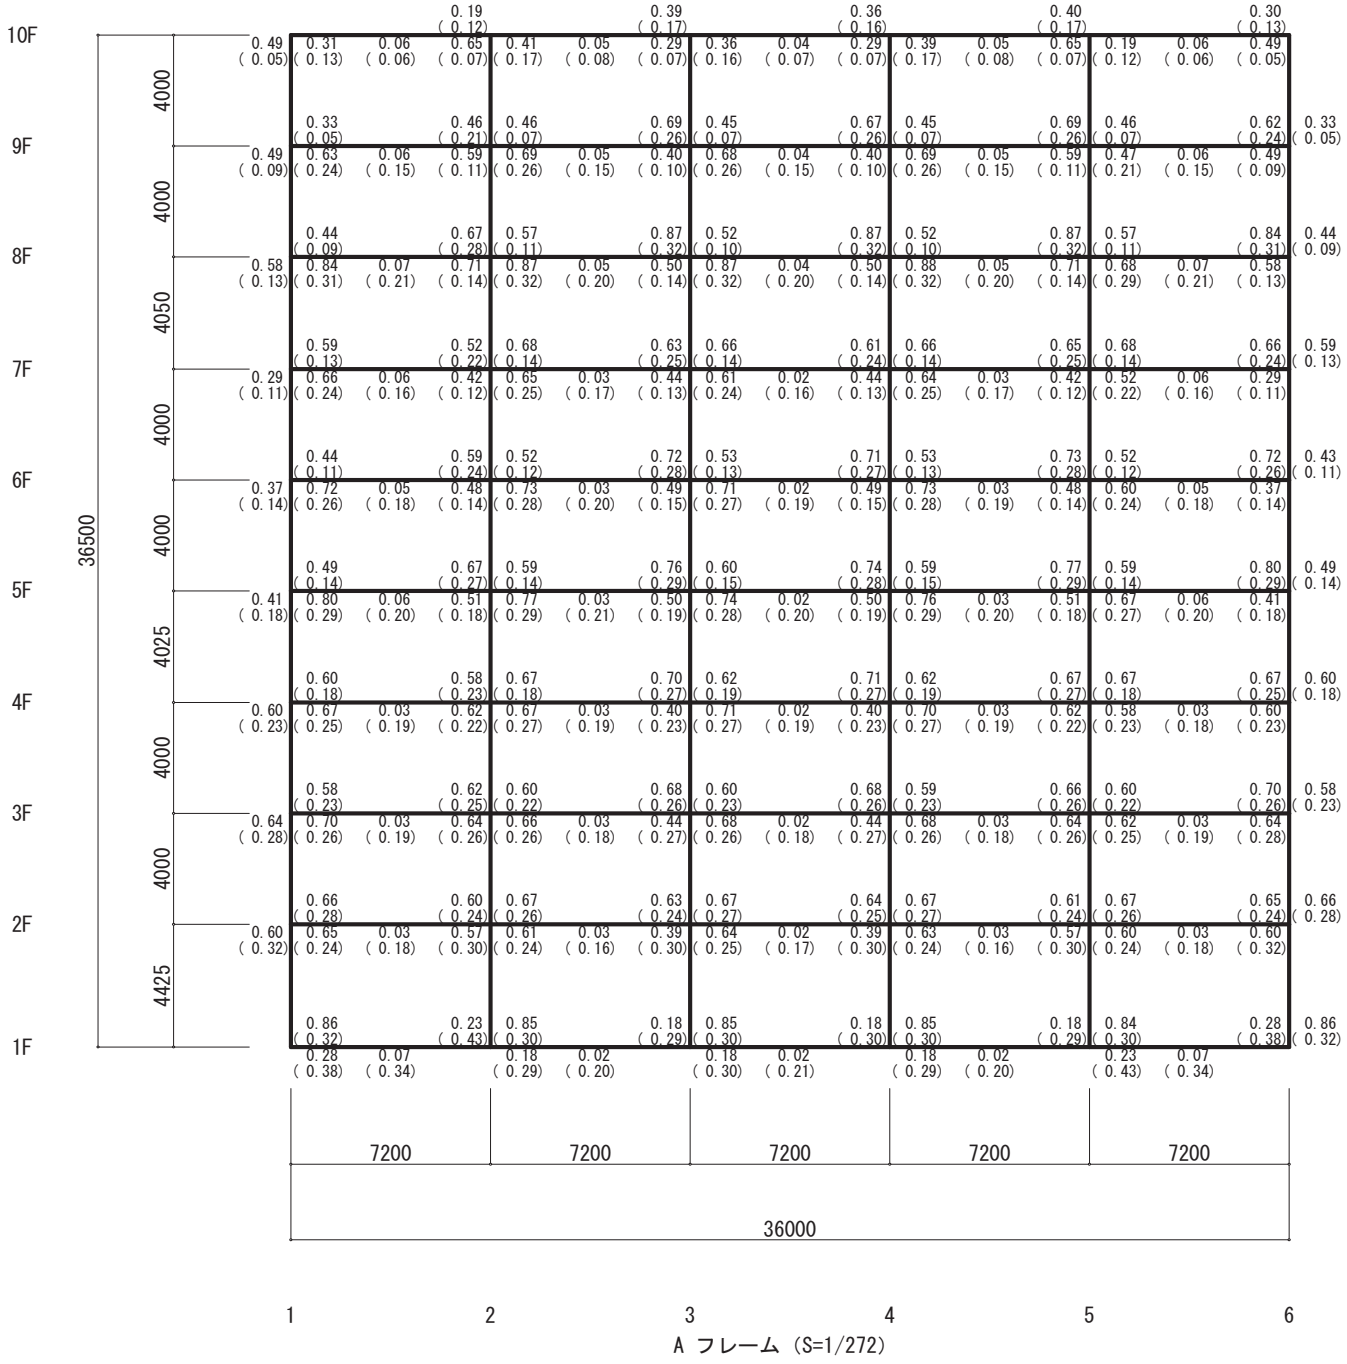
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

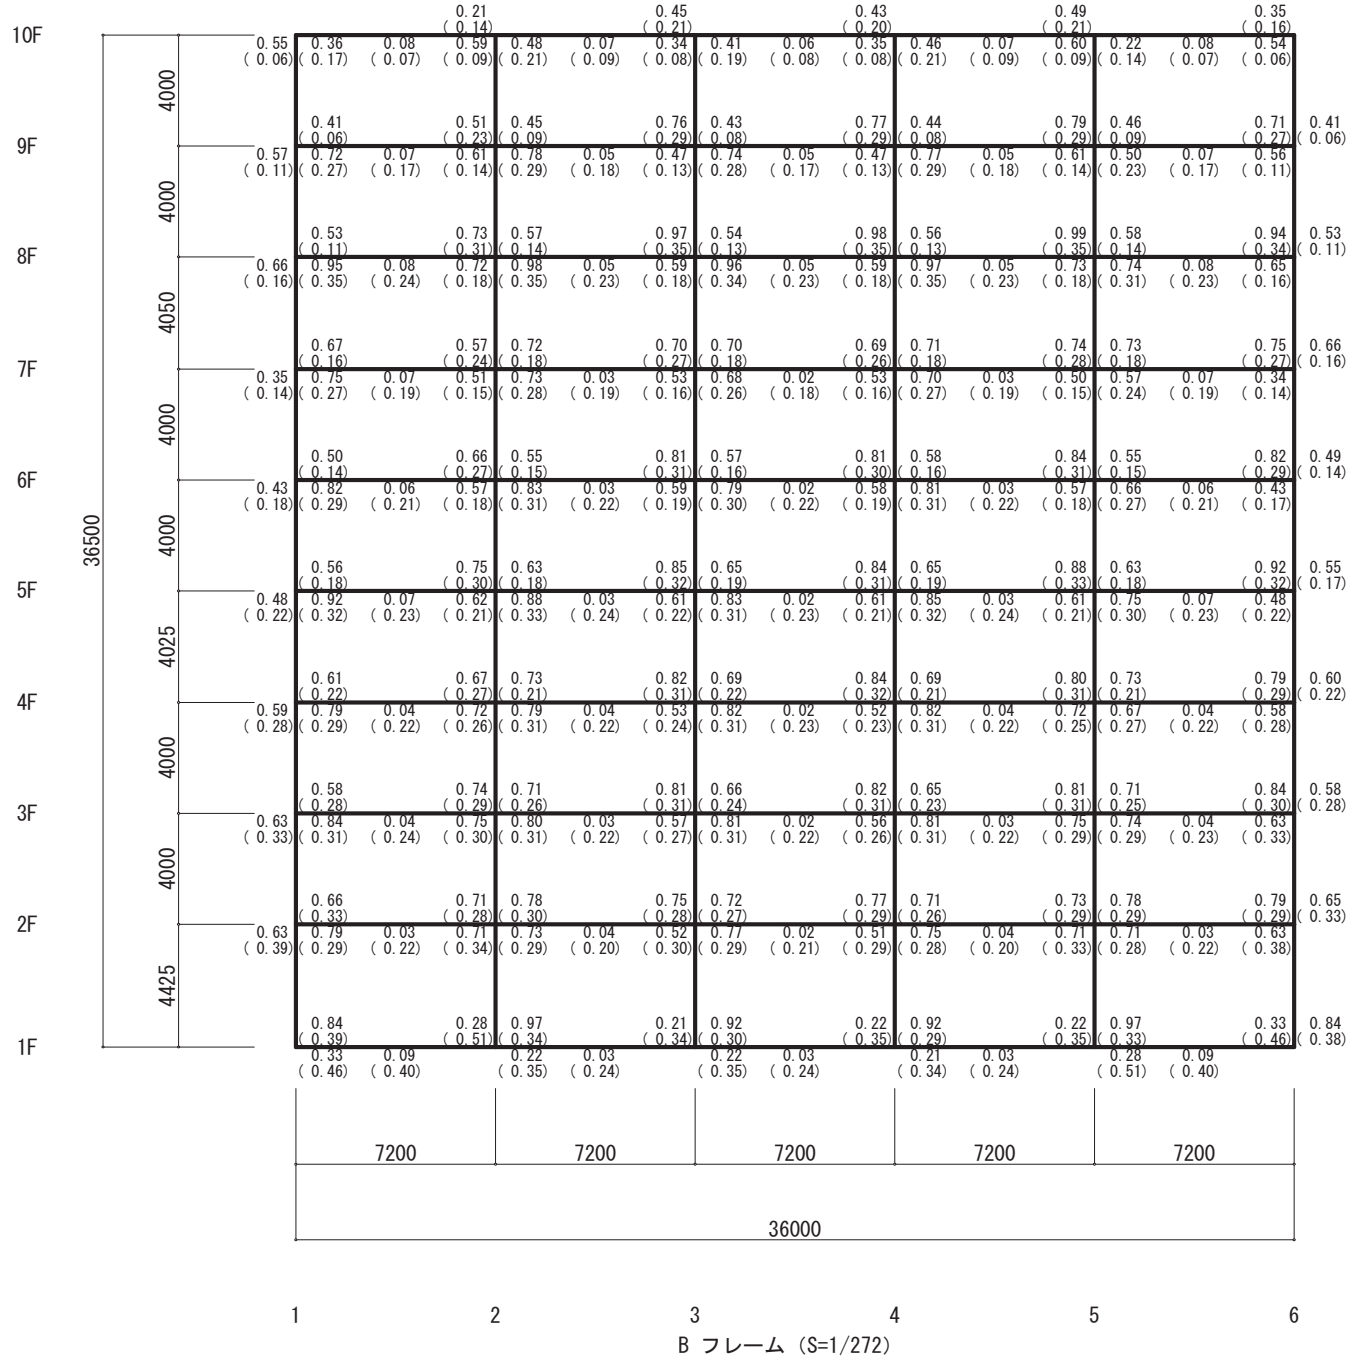
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

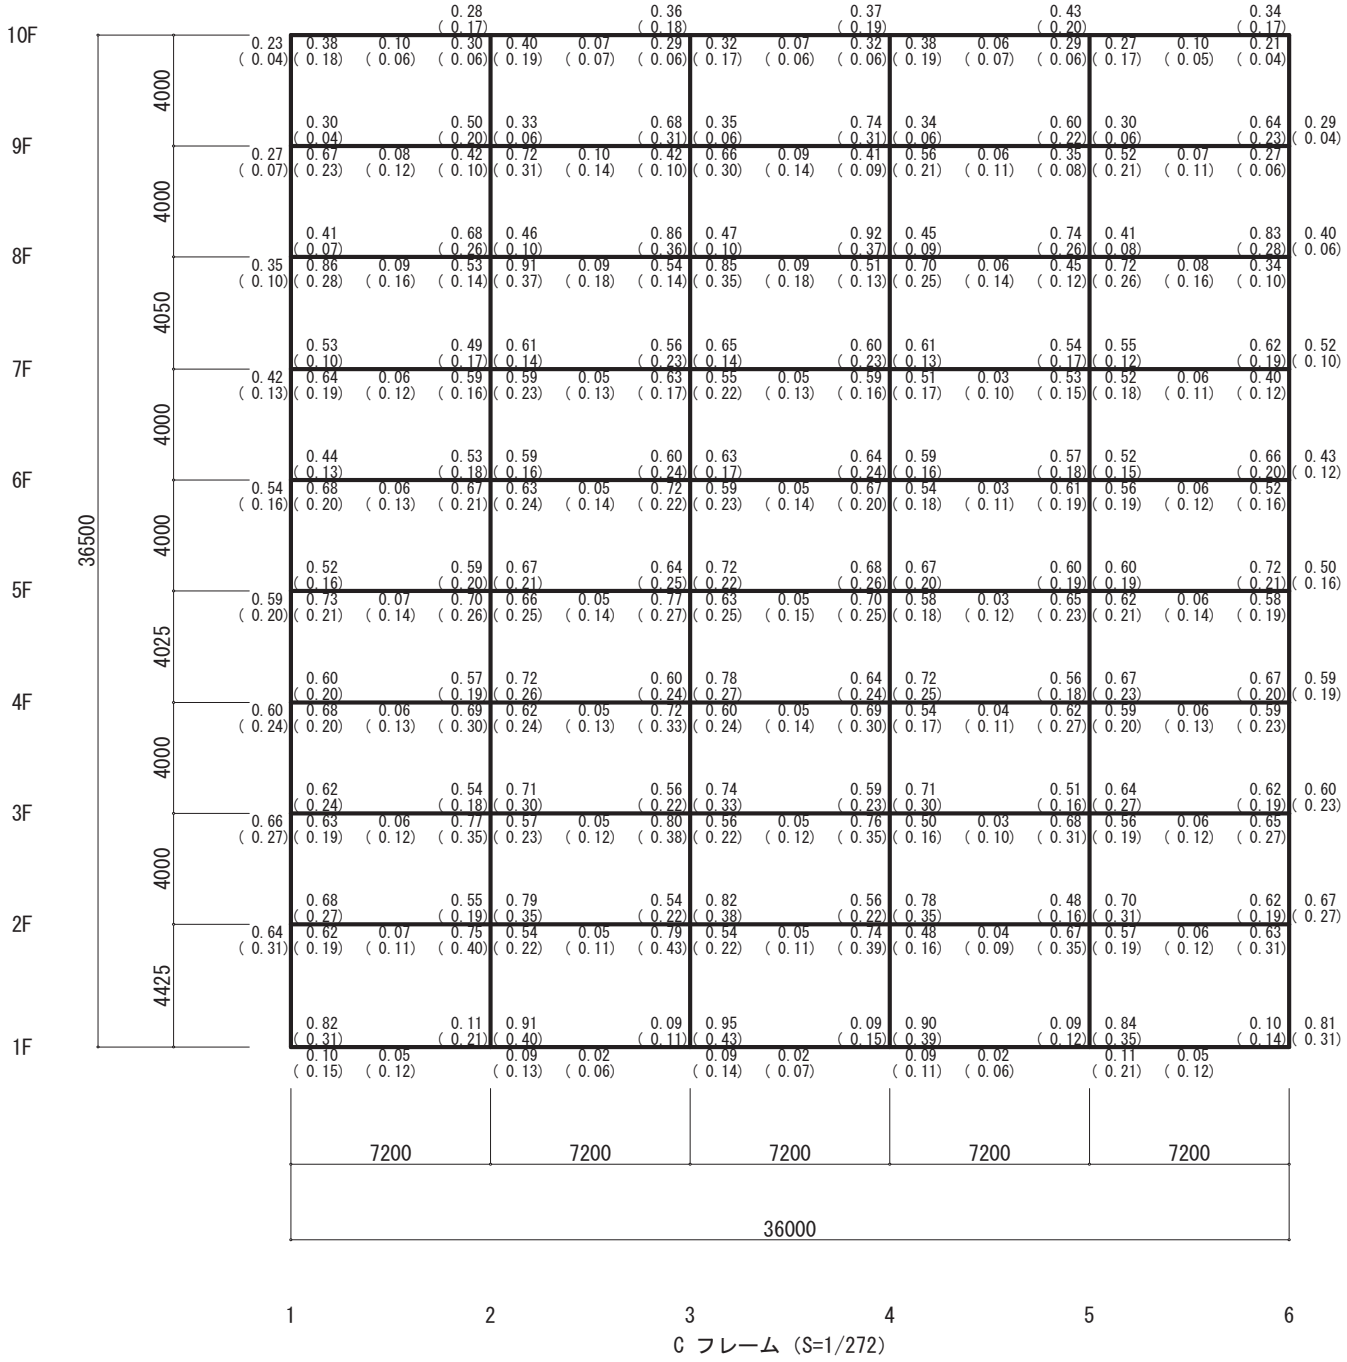
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

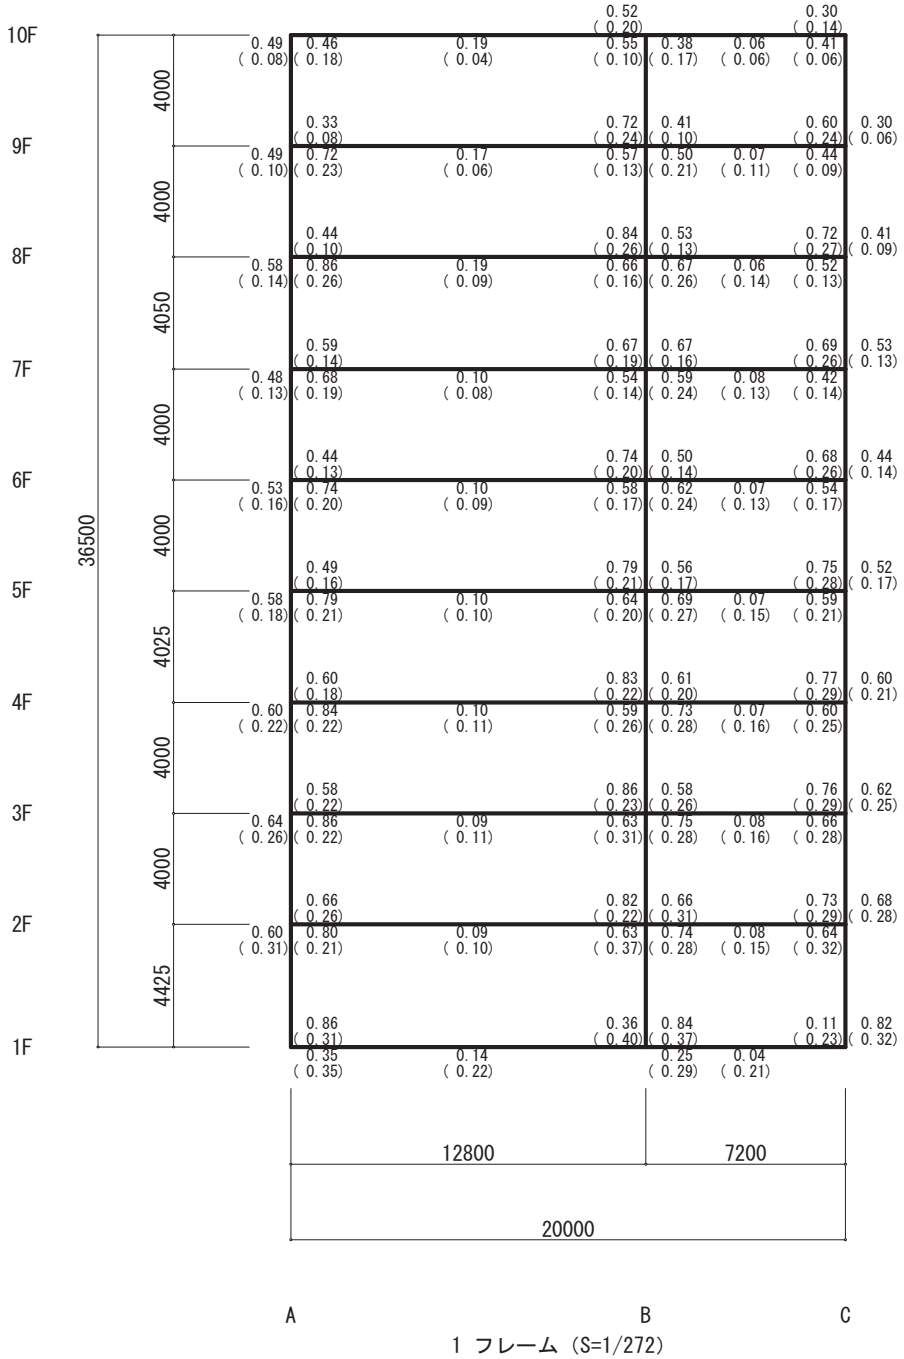
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

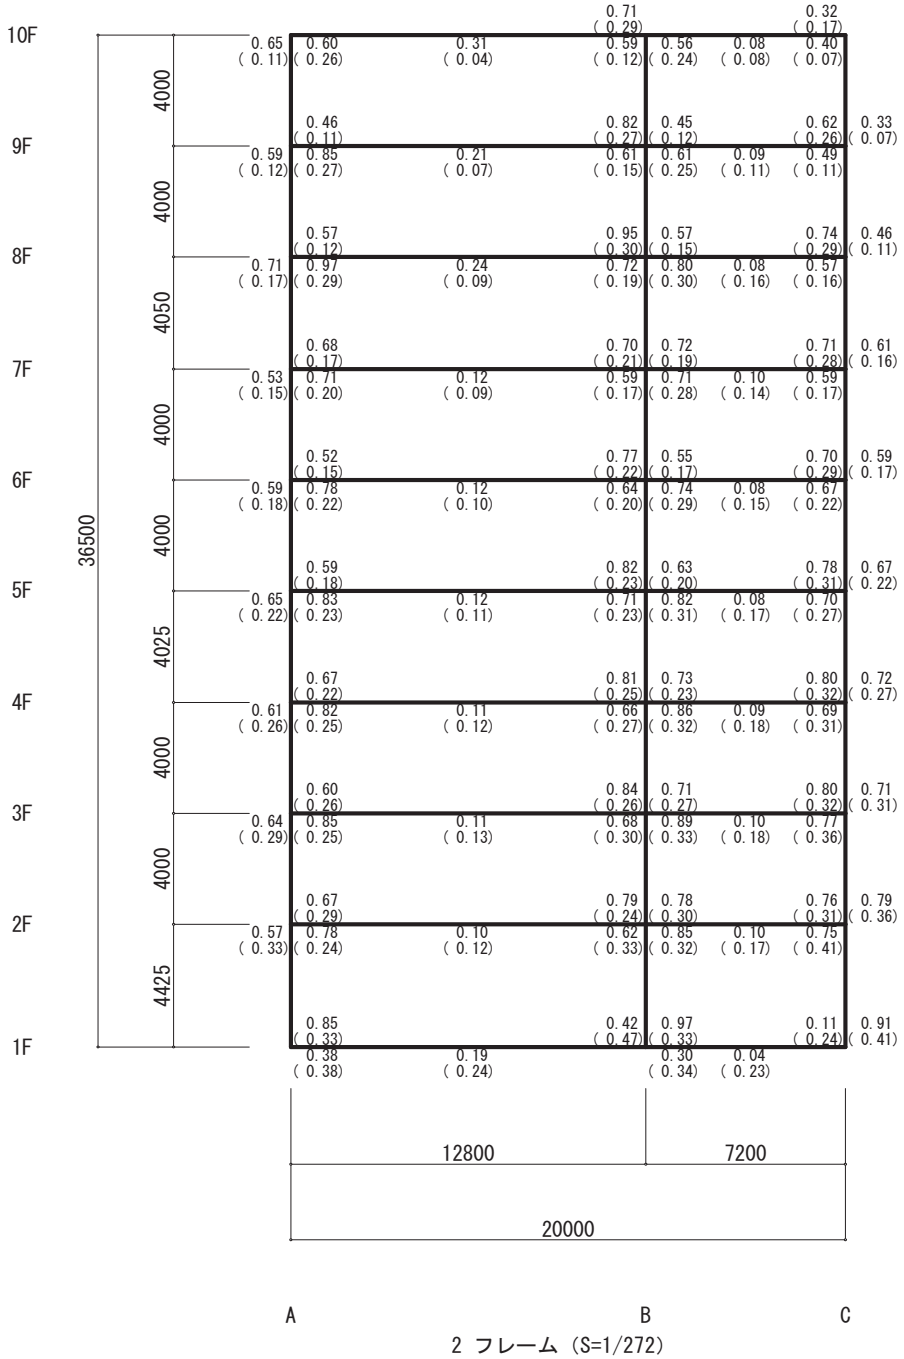
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

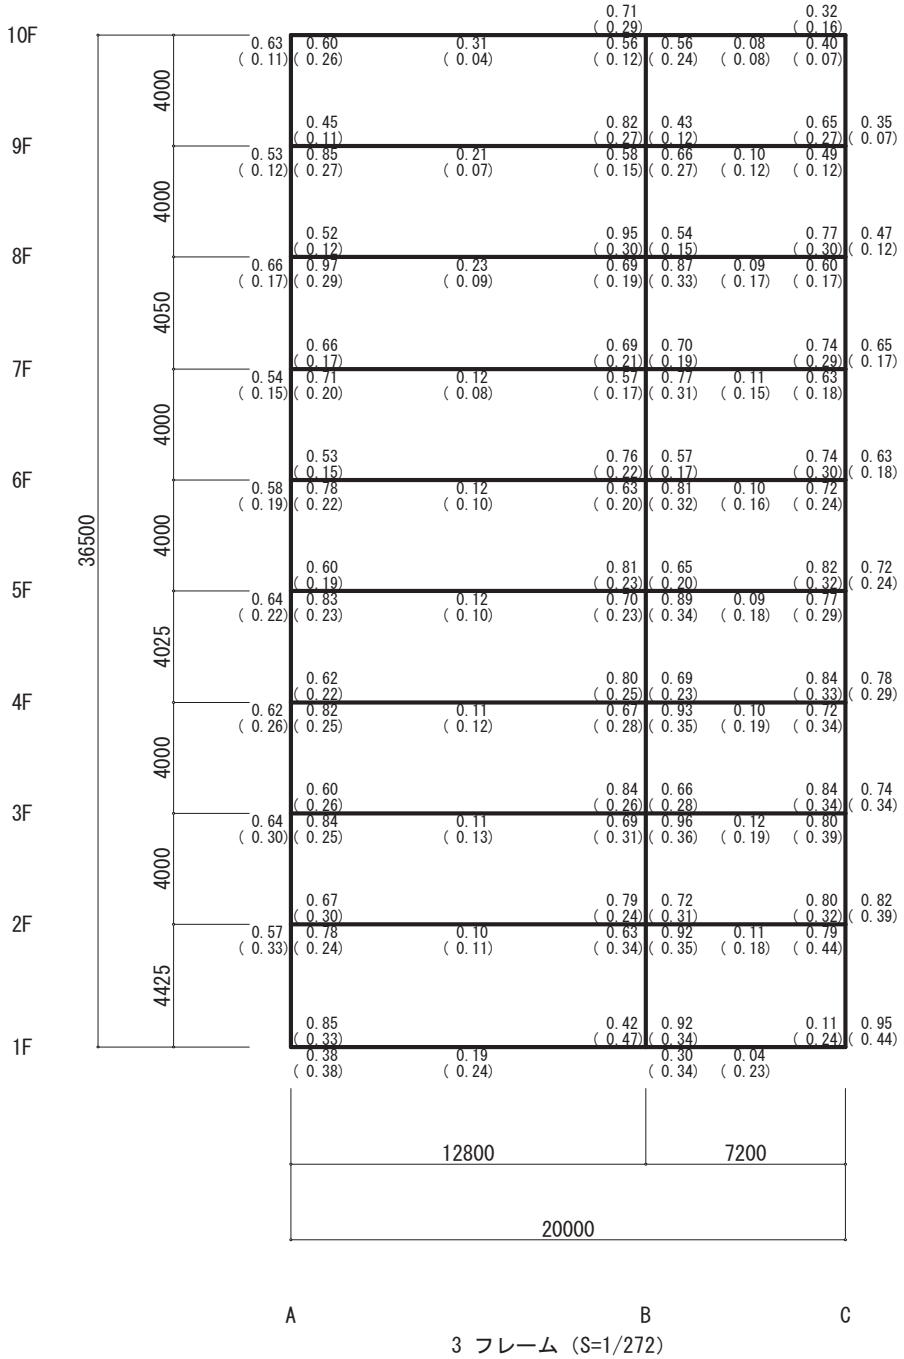
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

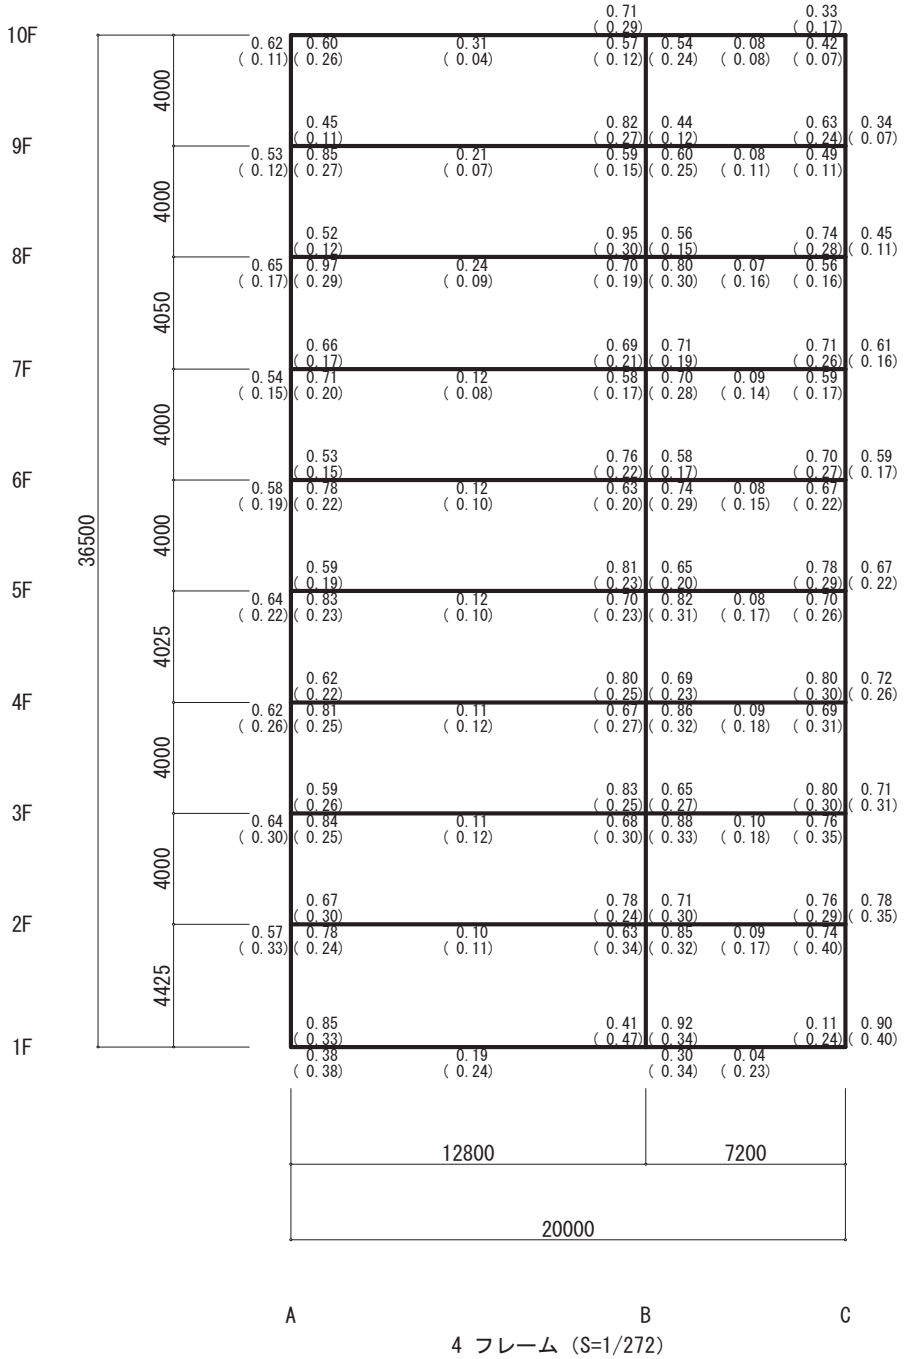
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

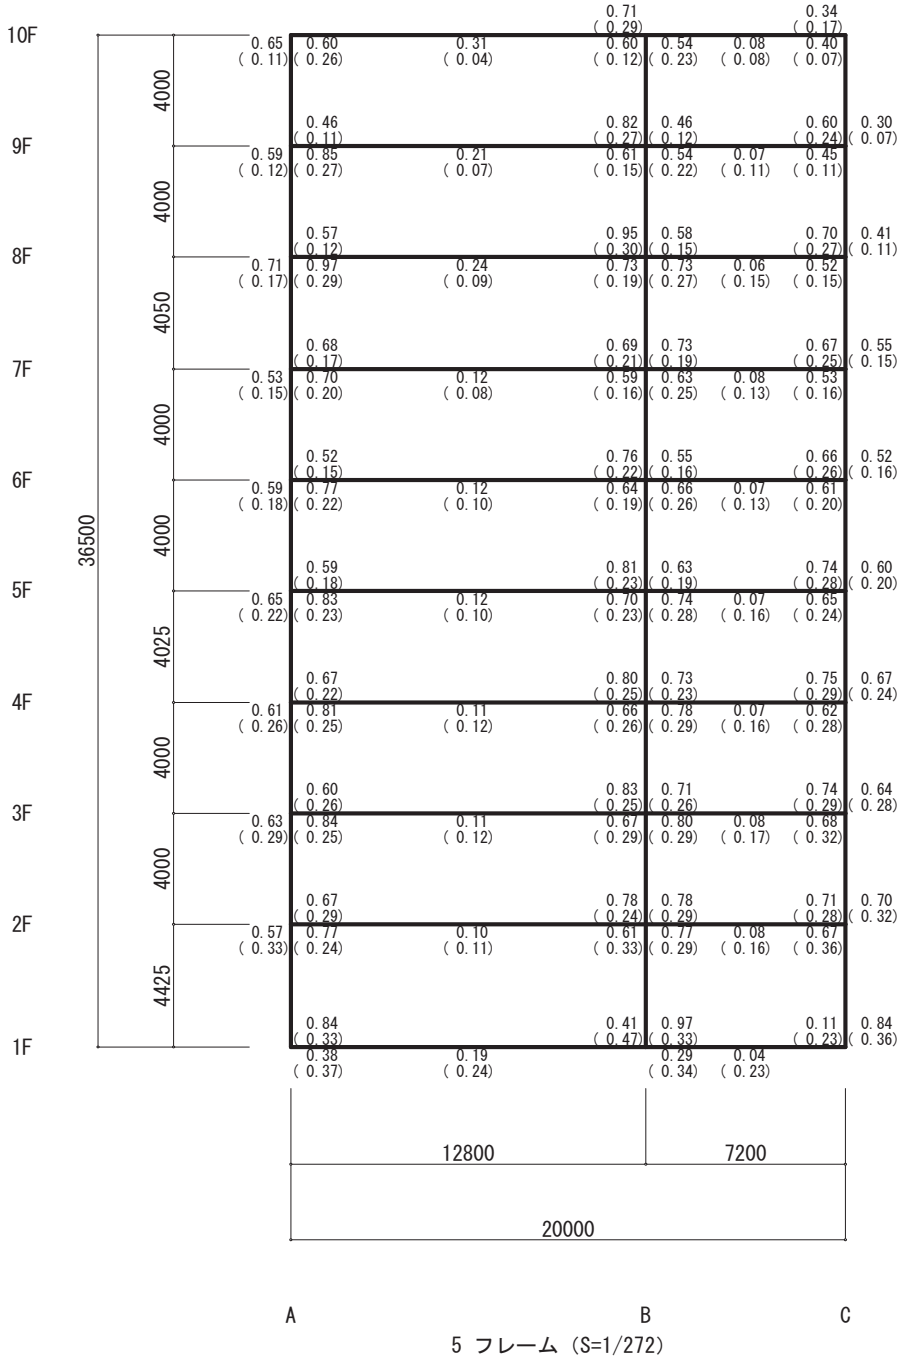
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4050
4000
4000
4025
4000
4000
4425
36500
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

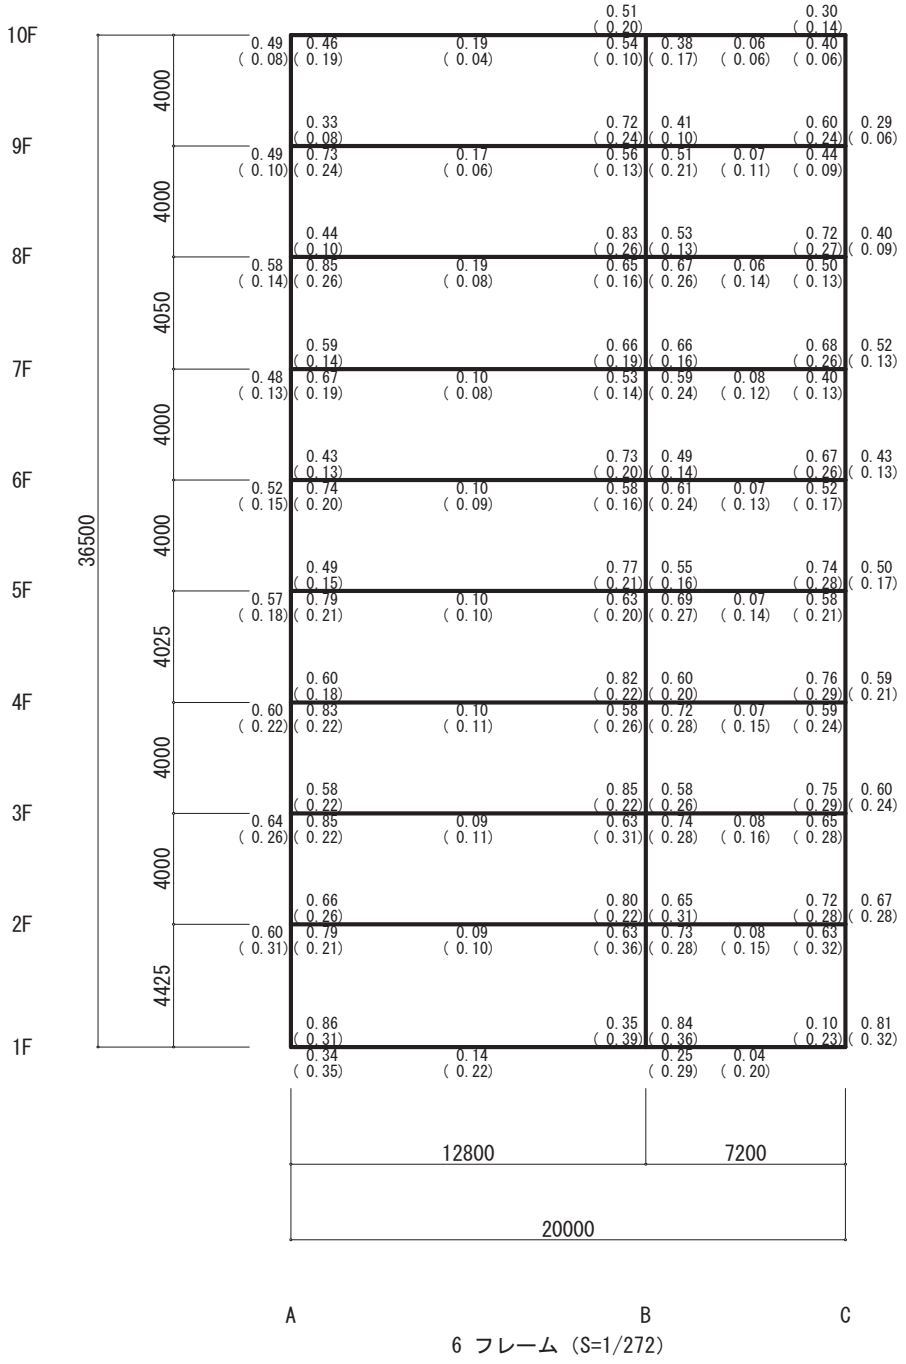

6 フレーム (S=1/272)

A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

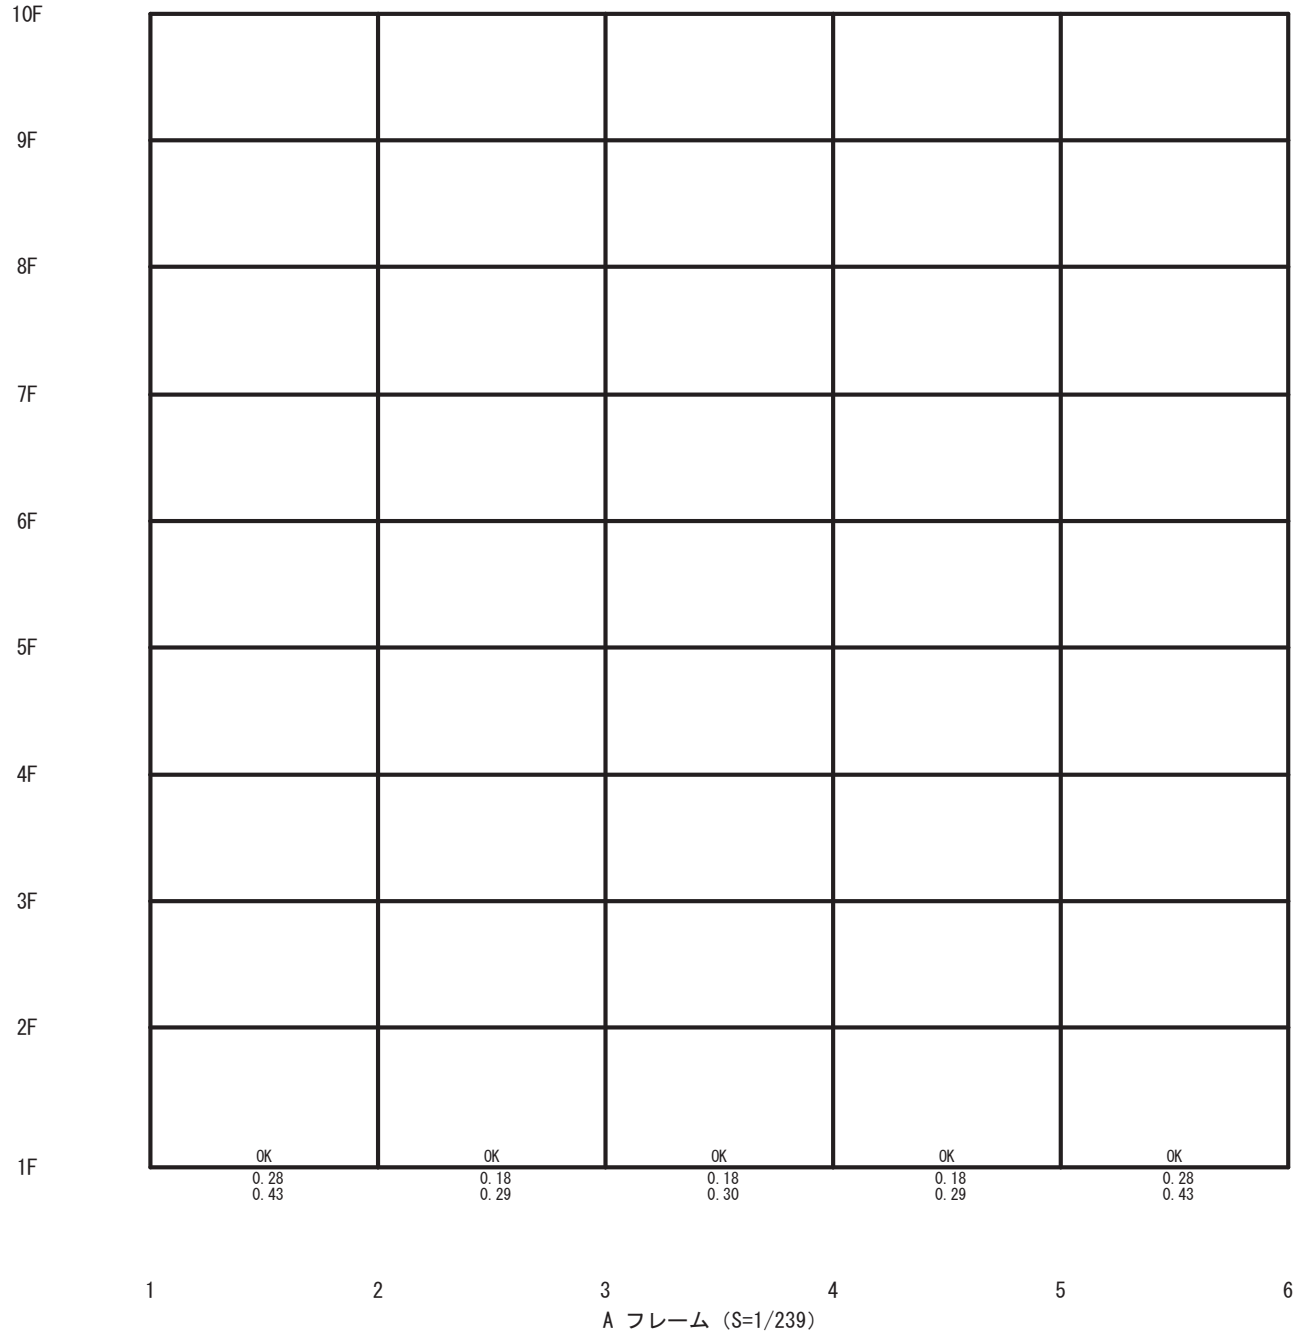
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.28
0.43
OK
0.18
0.29
OK
0.18
0.30
OK
0.18
0.29
OK
0.28
0.43
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

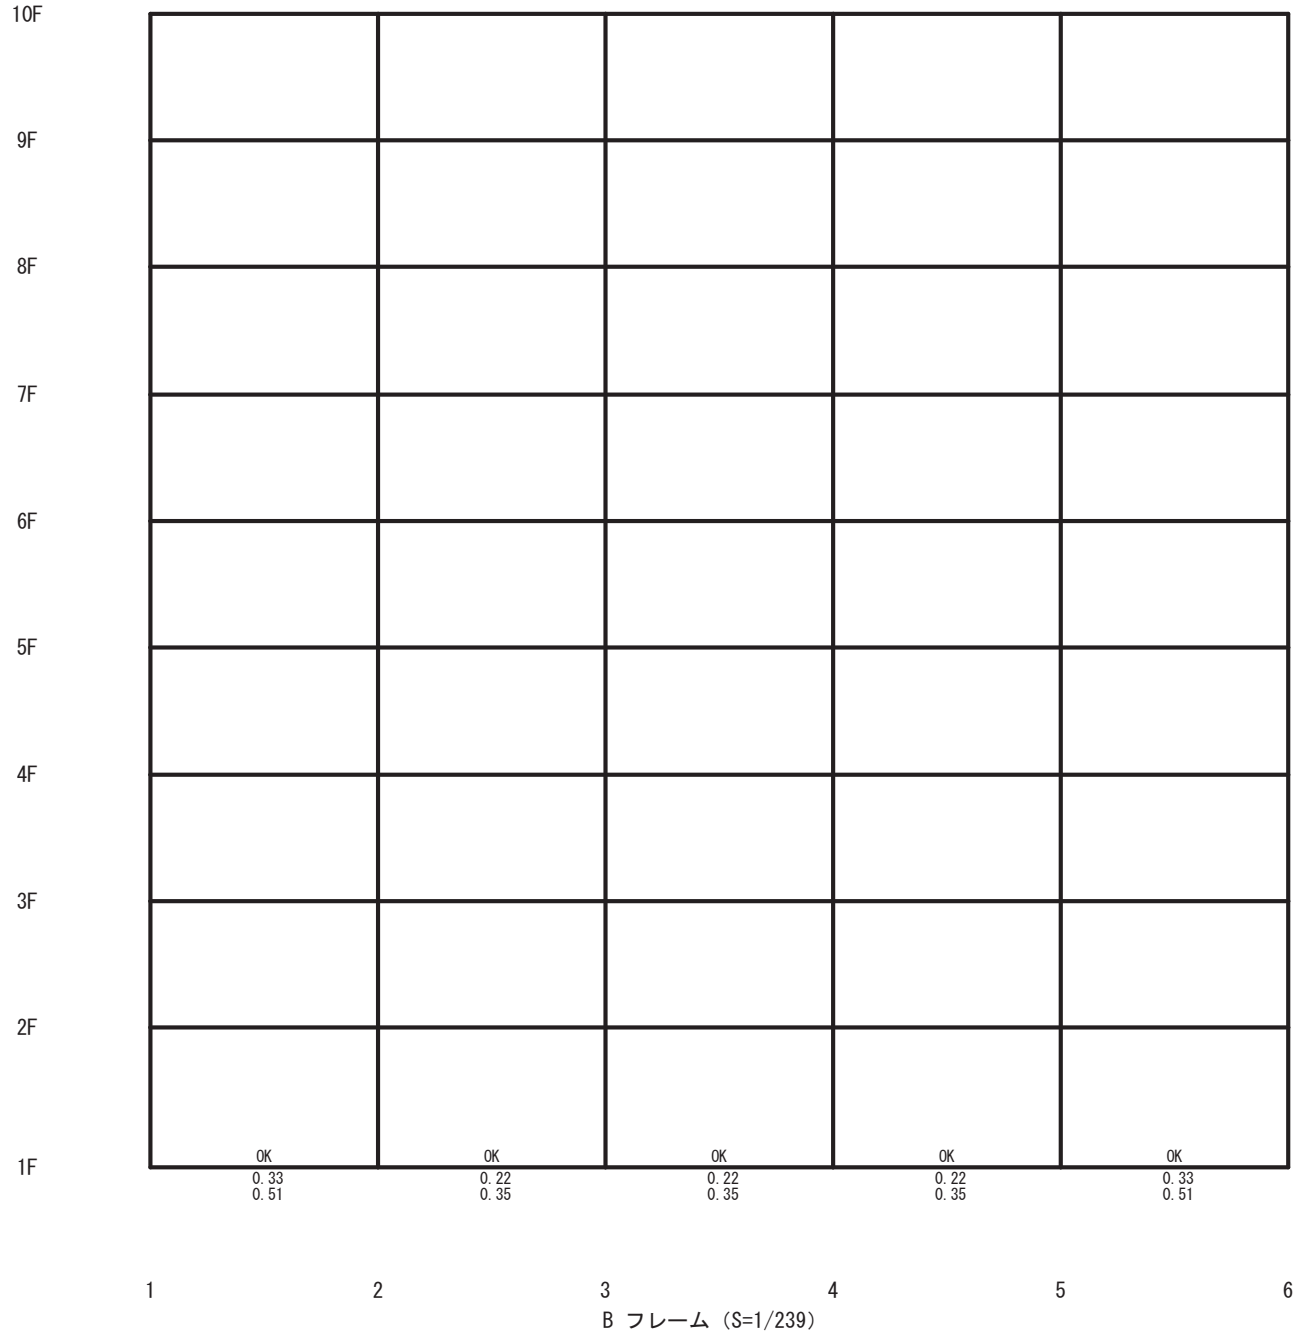
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.33
0.51
OK
0.22
0.35
OK
0.22
0.35
OK
0.22
0.35
OK
0.33
0.51
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

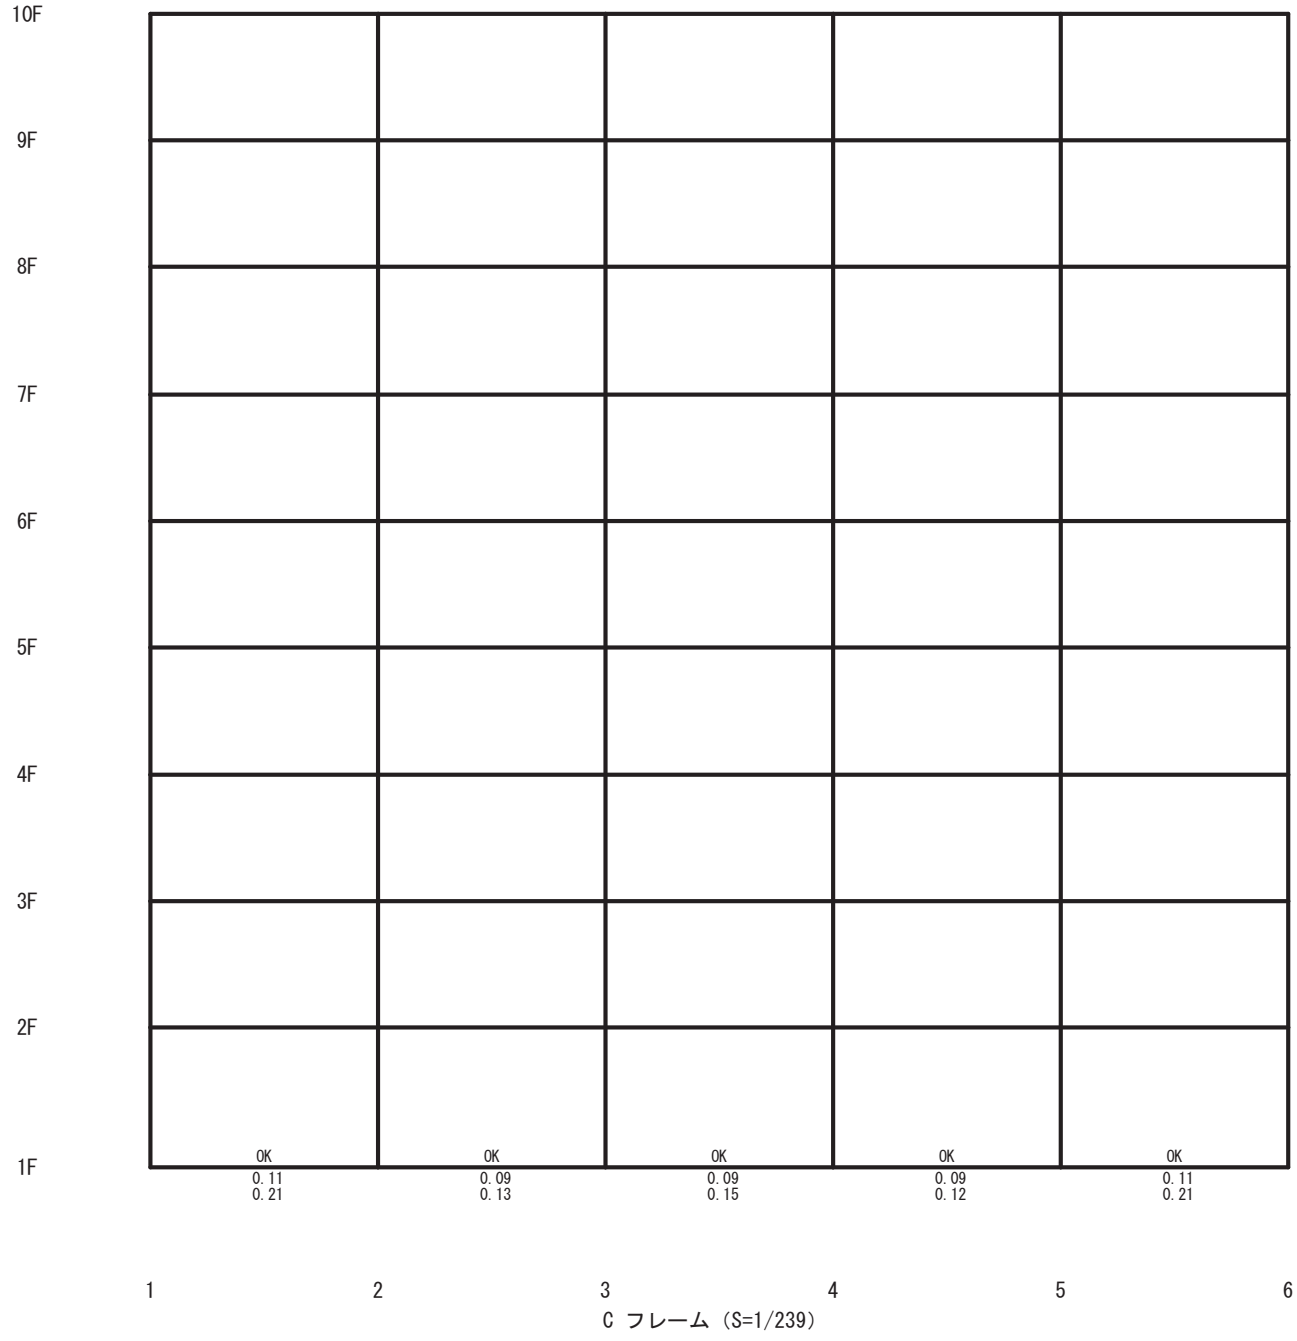
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.11
0.21
OK
0.09
0.13
OK
0.09
0.15
OK
0.09
0.12
OK
0.11
0.21
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

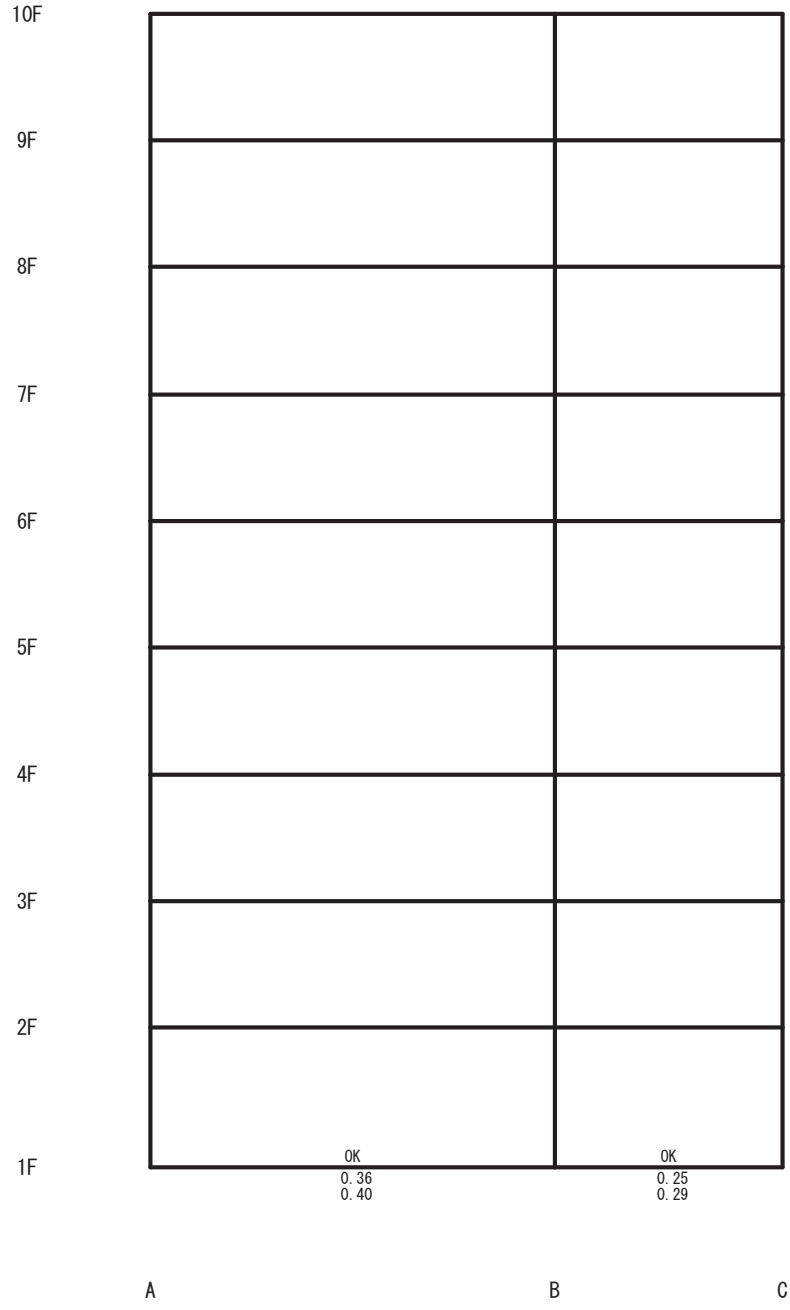

1 フレーム (S=1/239)

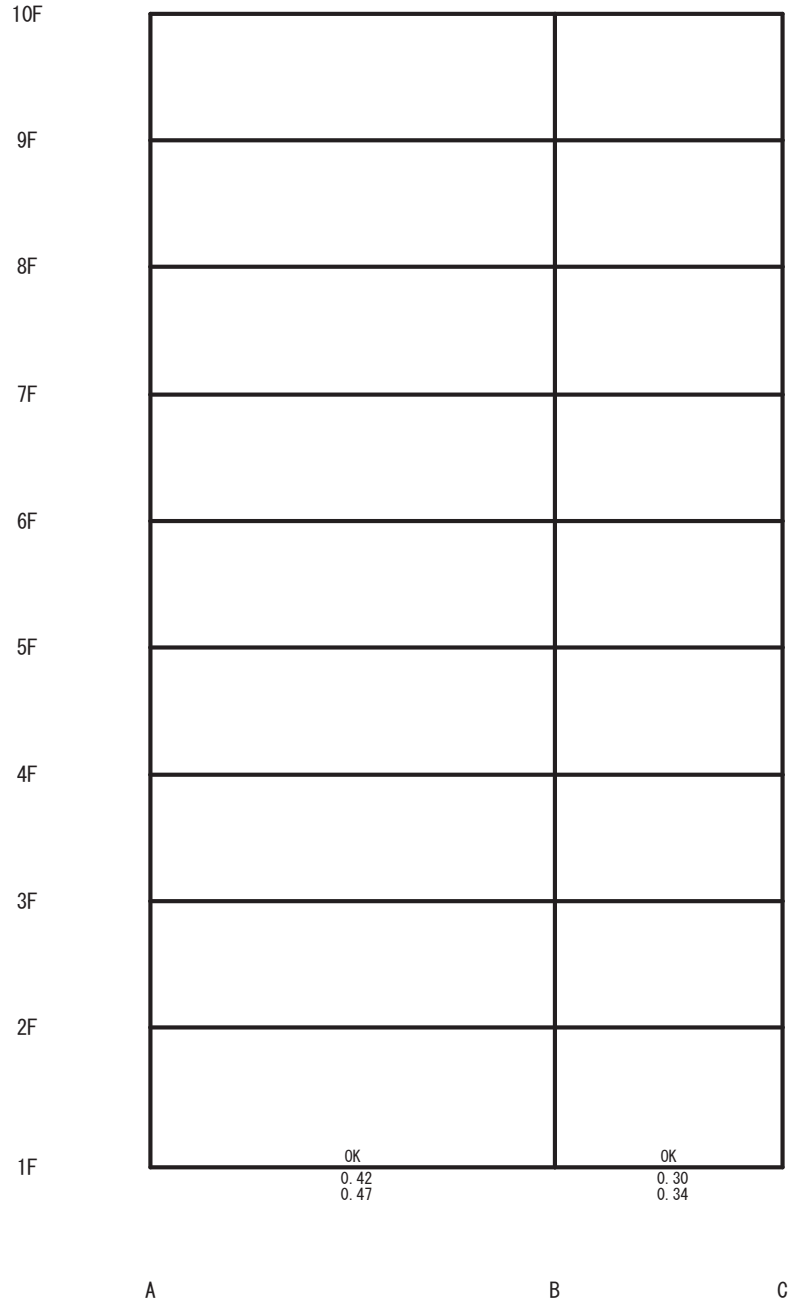

2 フレーム (S=1/239)

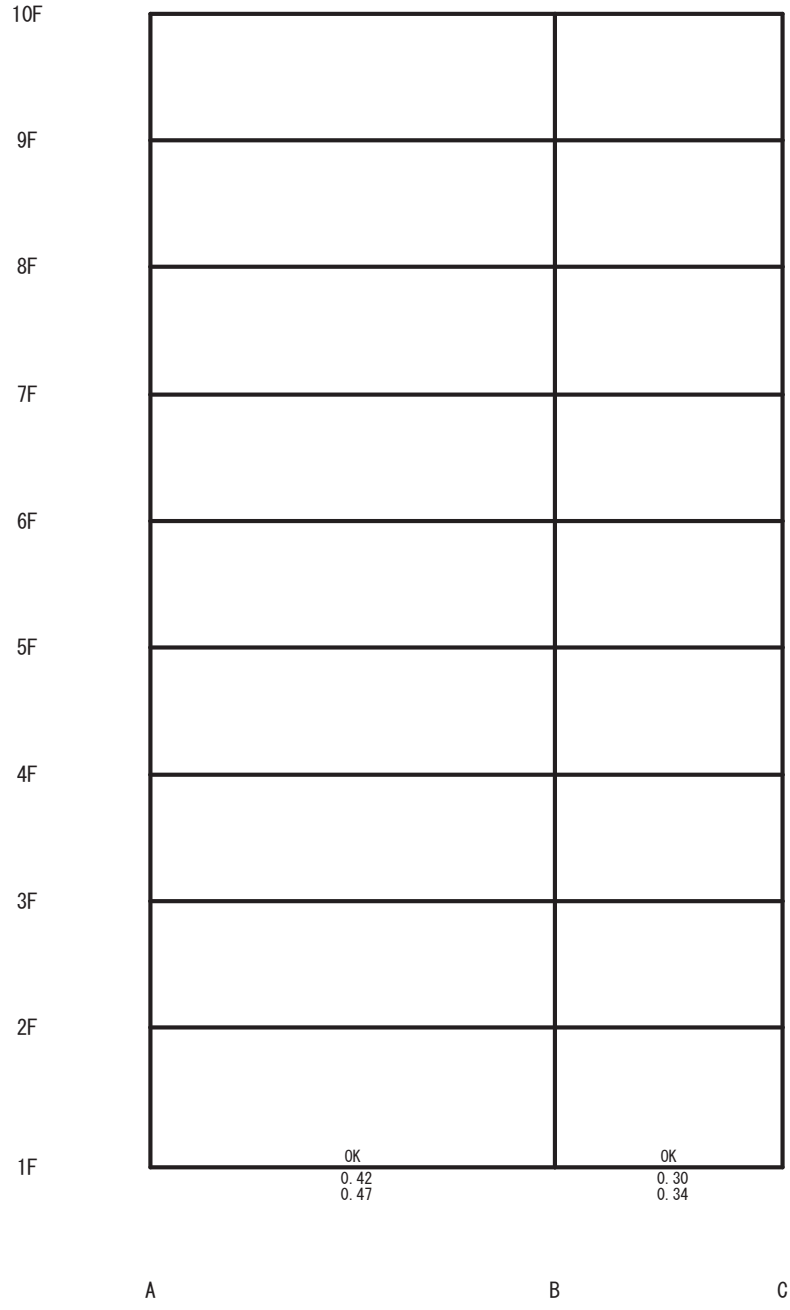

3 フレーム (S=1/239)

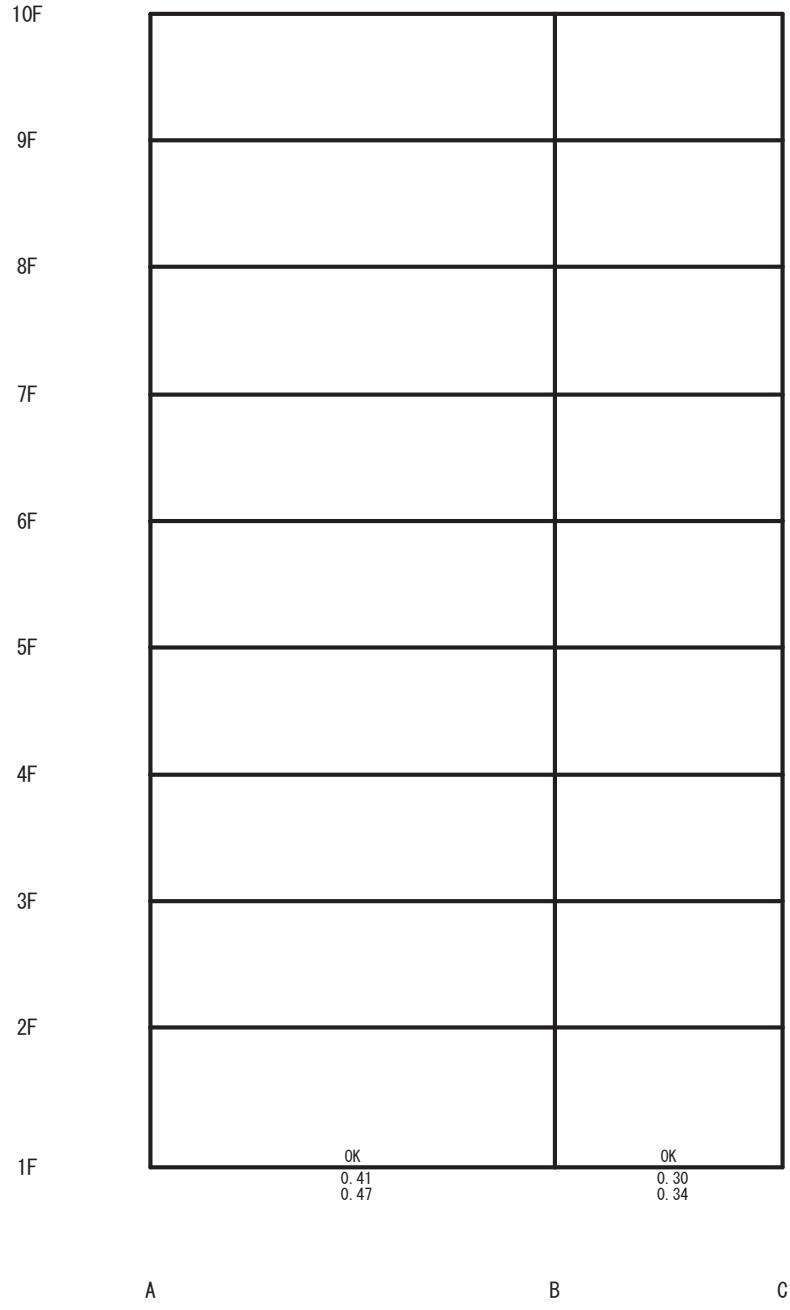

4 フレーム (S=1/239)

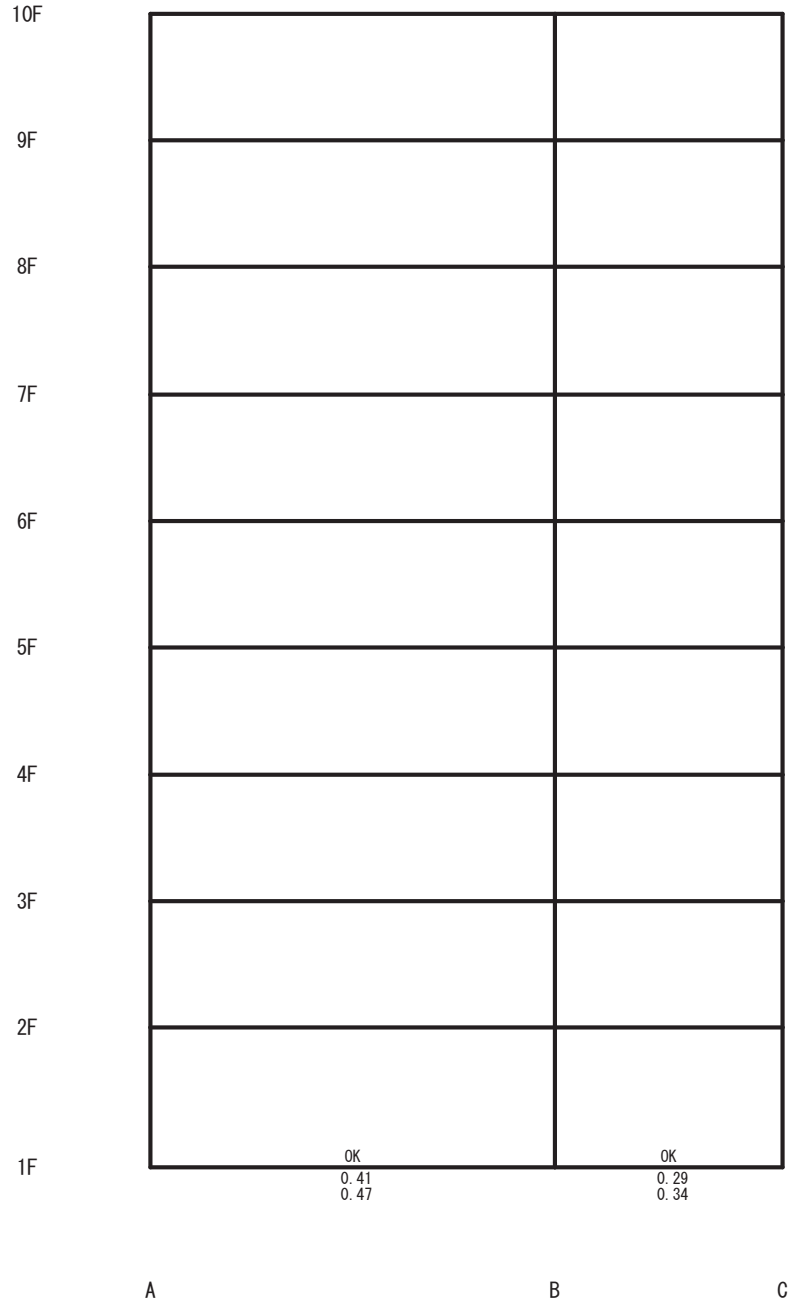

5 フレーム (S=1/239)

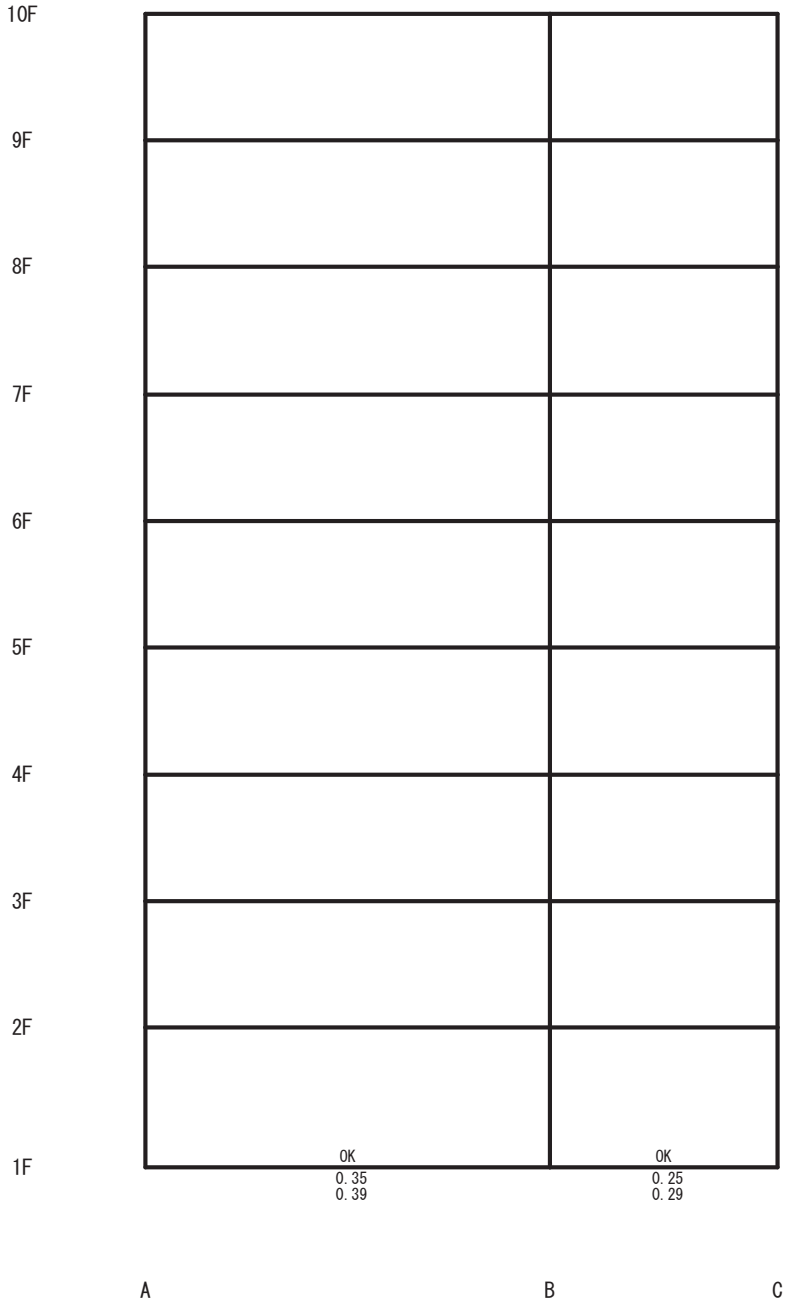

6 フレーム（S=1/239）

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

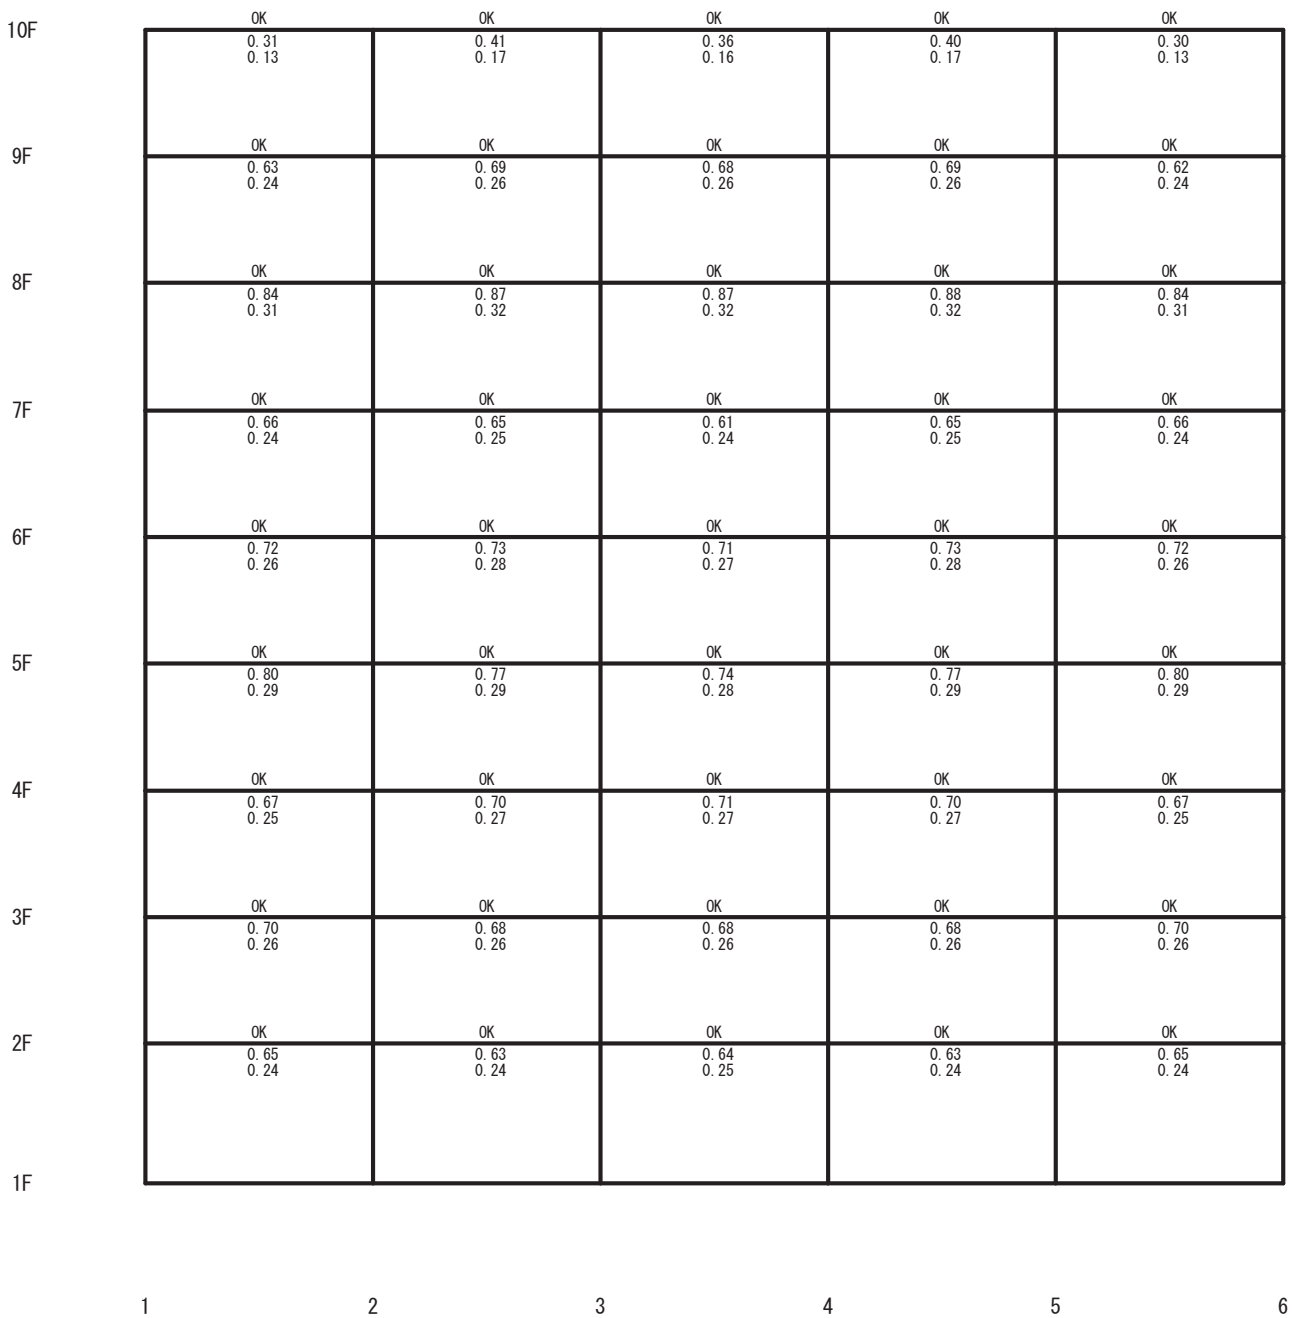
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.31
0.13
0.41
0.17
0.36
0.16
0.40
0.17
0.30
0.13
0.63
0.24
0.69
0.26
0.68
0.26
0.69
0.26
0.62
0.24
0.84
0.31
0.87
0.32
0.87
0.32
0.88
0.32
0.84
0.31
0.66
0.24
0.65
0.25
0.61
0.24
0.65
0.25
0.66
0.24
0.72
0.26
0.73
0.28
0.71
0.27
0.73
0.28
0.72
0.26
0.80
0.29
0.77
0.29
0.74
0.28
0.77
0.29
0.80
0.29
0.67
0.25
0.70
0.27
0.71
0.27
0.70
0.27
0.67
0.25
0.70
0.26
0.68
0.26
0.68
0.26
0.68
0.26
0.70
0.26
0.65
0.24
0.63
0.24
0.64
0.25
0.63
0.24
0.65
0.24
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

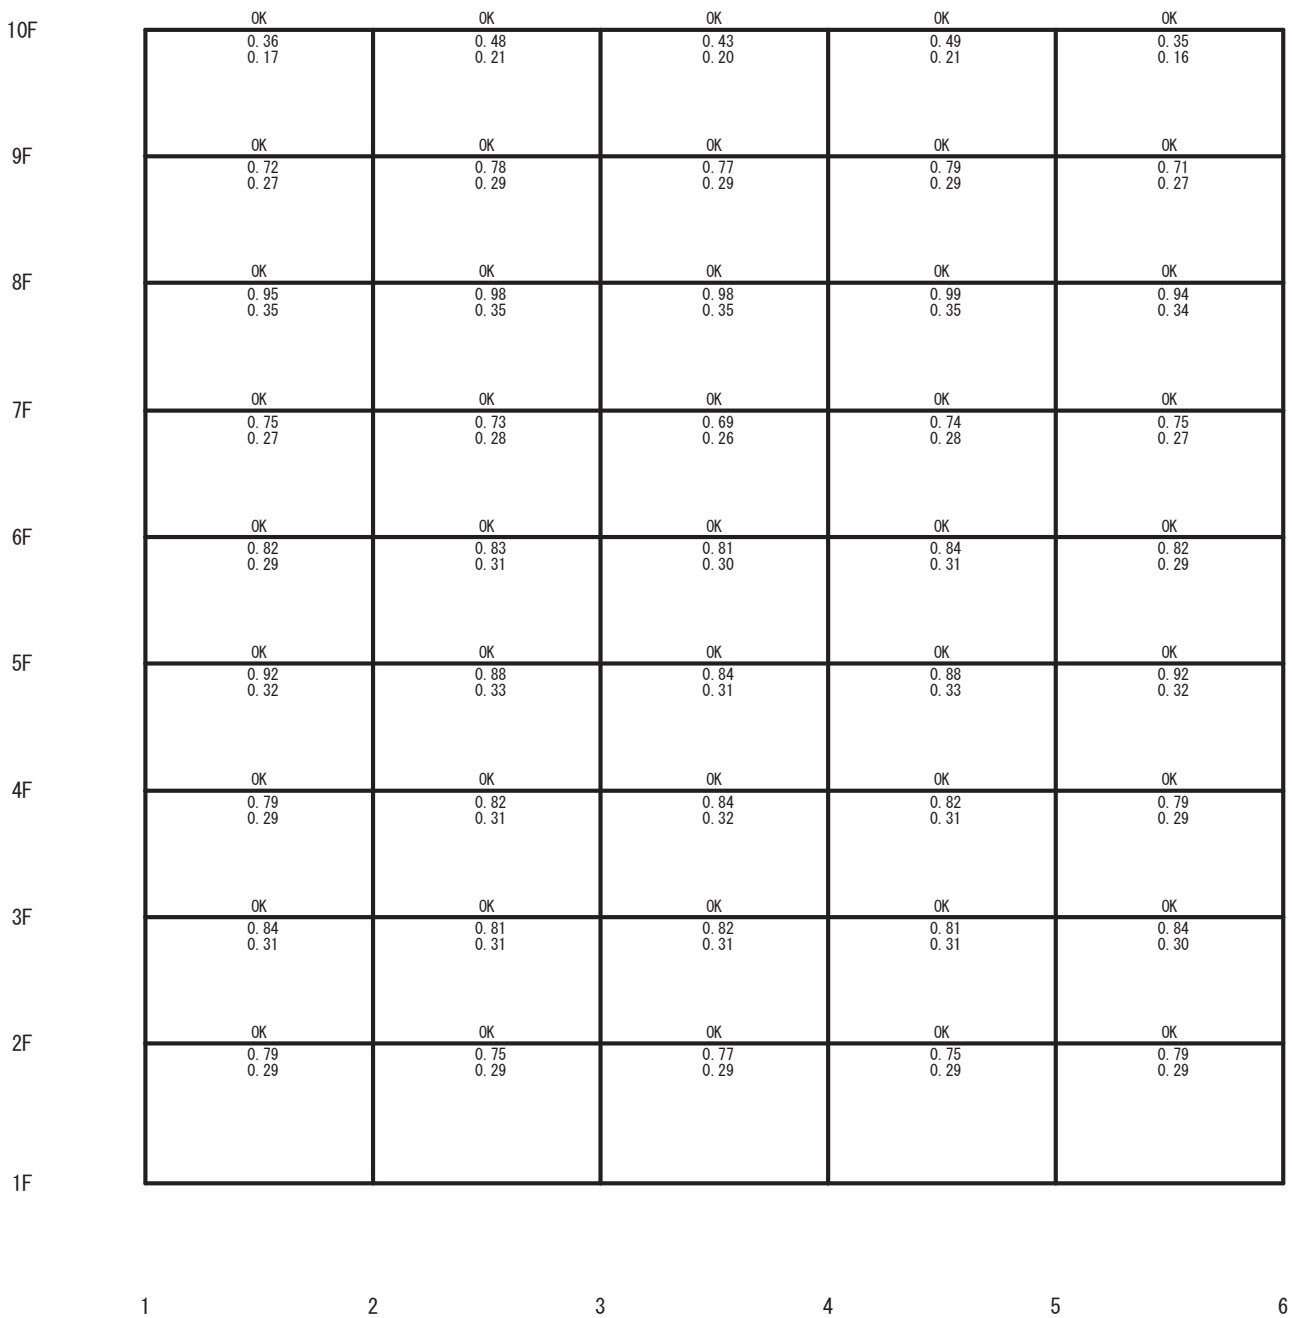
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.36
0.17
0.48
0.21
0.43
0.20
0.49
0.21
0.35
0.16
0.72
0.27
0.78
0.29
0.77
0.29
0.79
0.29
0.71
0.27
0.95
0.35
0.98
0.35
0.98
0.35
0.99
0.35
0.94
0.34
0.75
0.27
0.73
0.28
0.69
0.26
0.74
0.28
0.75
0.27
0.82
0.29
0.83
0.31
0.81
0.30
0.84
0.31
0.82
0.29
0.92
0.32
0.88
0.33
0.84
0.31
0.88
0.33
0.92
0.32
0.79
0.29
0.82
0.31
0.84
0.32
0.82
0.31
0.79
0.29
0.84
0.31
0.81
0.31
0.82
0.31
0.81
0.31
0.84
0.30
0.79
0.29
0.75
0.29
0.77
0.29
0.75
0.29
0.79
0.29
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

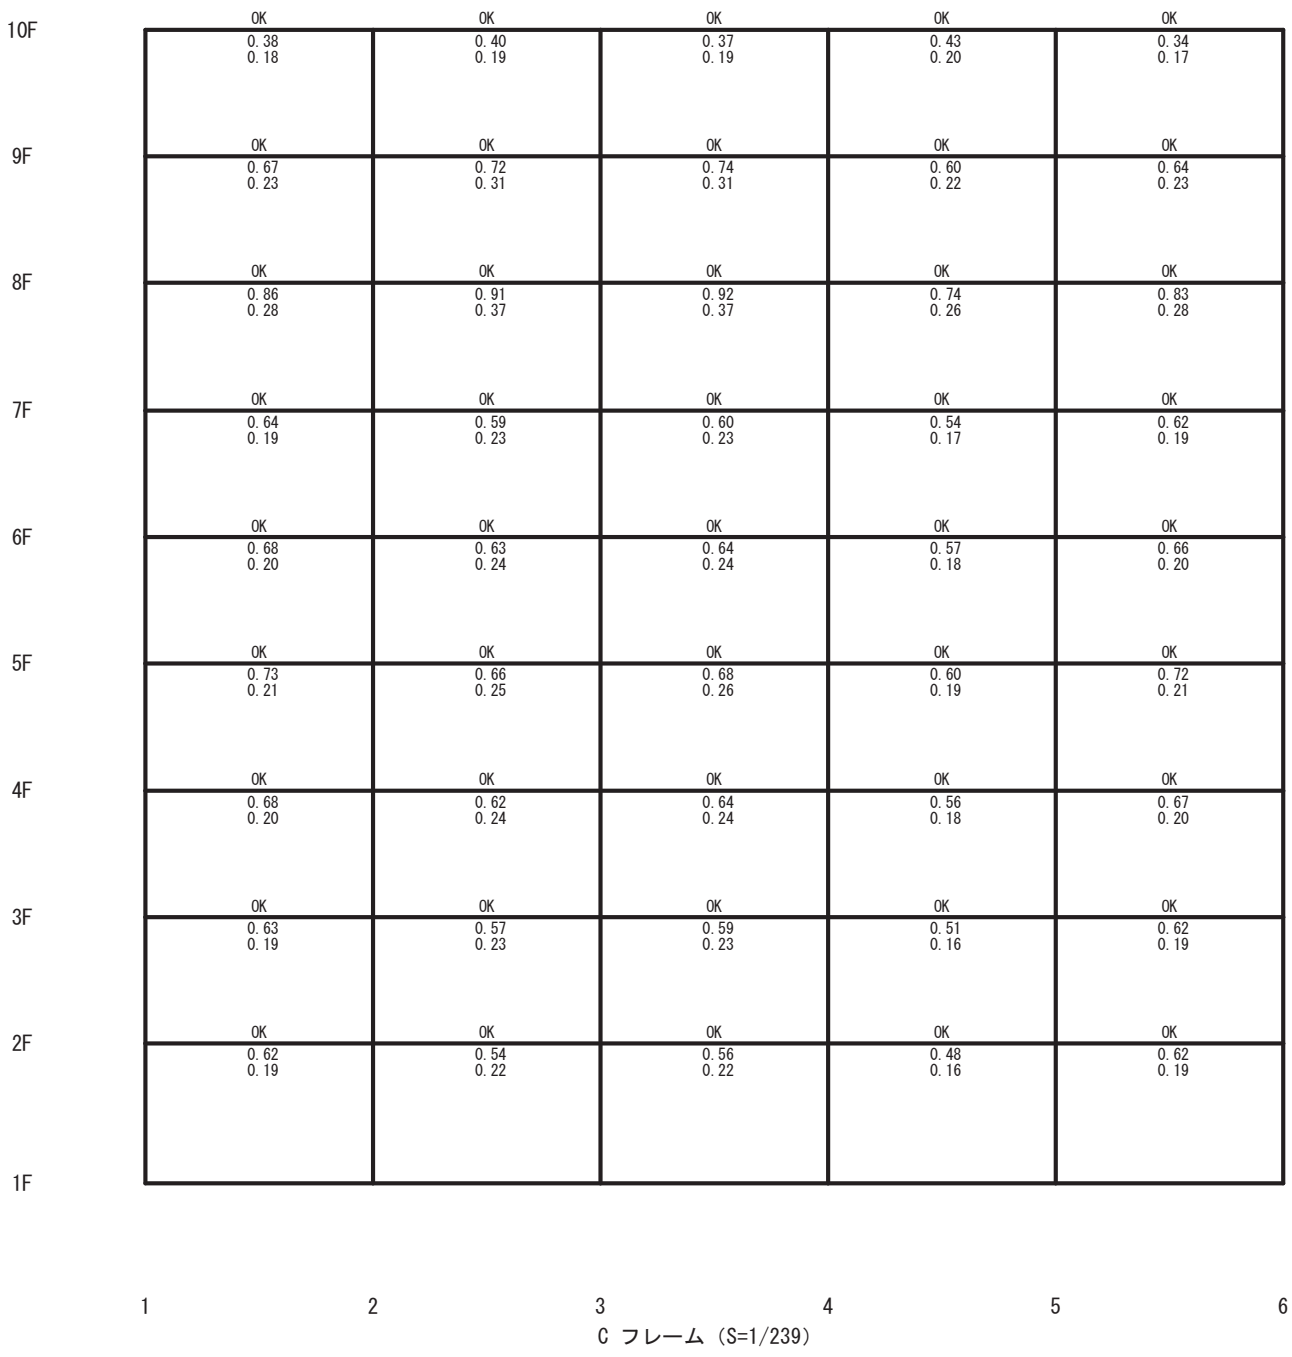
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.38
0.18
0.40
0.19
0.37
0.19
0.43
0.20
0.34
0.17
0.67
0.23
0.72
0.31
0.74
0.31
0.60
0.22
0.64
0.23
0.86
0.28
0.91
0.37
0.92
0.37
0.74
0.26
0.83
0.28
0.64
0.19
0.59
0.23
0.60
0.23
0.54
0.17
0.62
0.19
0.68
0.20
0.63
0.24
0.64
0.24
0.57
0.18
0.66
0.20
0.73
0.21
0.66
0.25
0.68
0.26
0.60
0.19
0.72
0.21
0.68
0.20
0.62
0.24
0.64
0.24
0.56
0.18
0.67
0.20
0.63
0.19
0.57
0.23
0.59
0.23
0.51
0.16
0.62
0.19
0.62
0.19
0.54
0.22
0.56
0.22
0.48
0.16
0.62
0.19
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

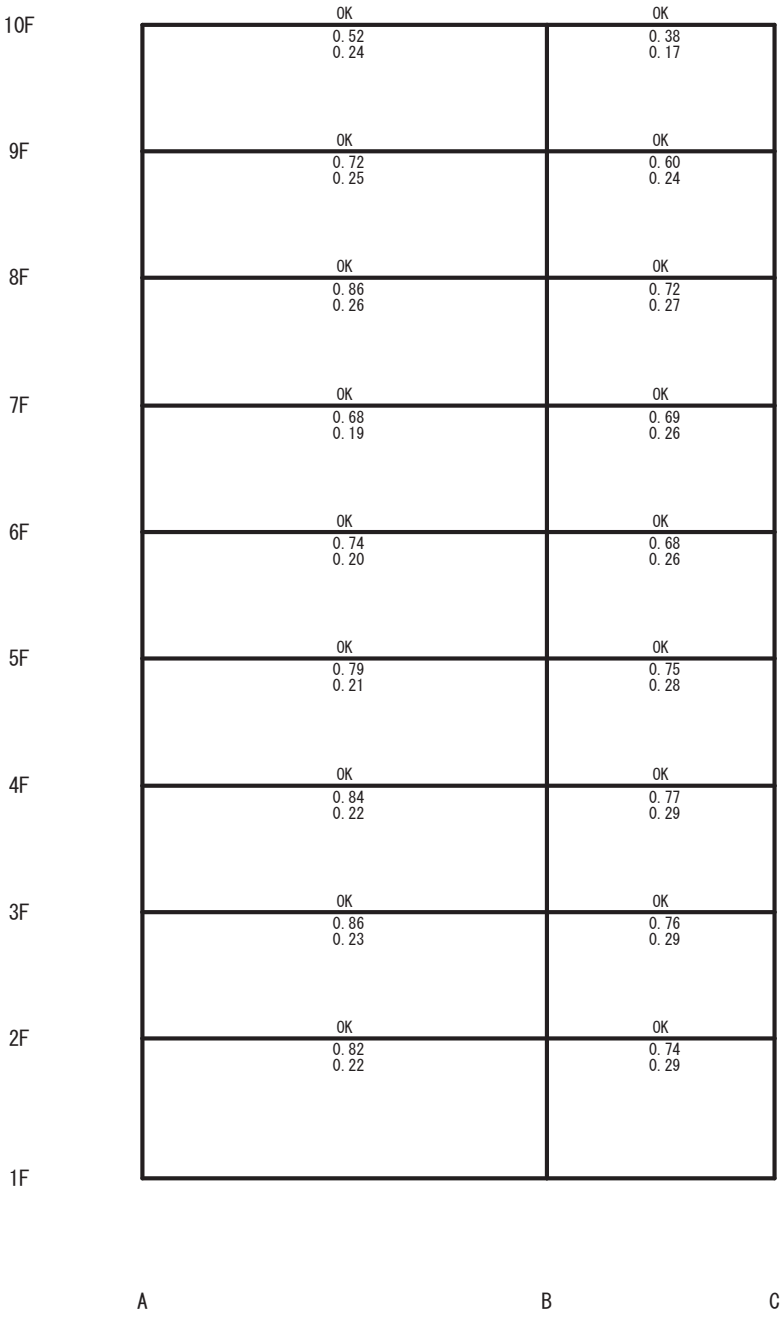
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.52
0.24
0.38
0.17
0.72
0.25
0.60
0.24
0.86
0.26
0.72
0.27
0.68
0.19
0.69
0.26
0.74
0.20
0.68
0.26
0.79
0.21
0.75
0.28
0.84
0.22
0.77
0.29
0.86
0.23
0.76
0.29
0.82
0.22
0.74
0.29
A
B
C

1 フレーム（S=1/239）

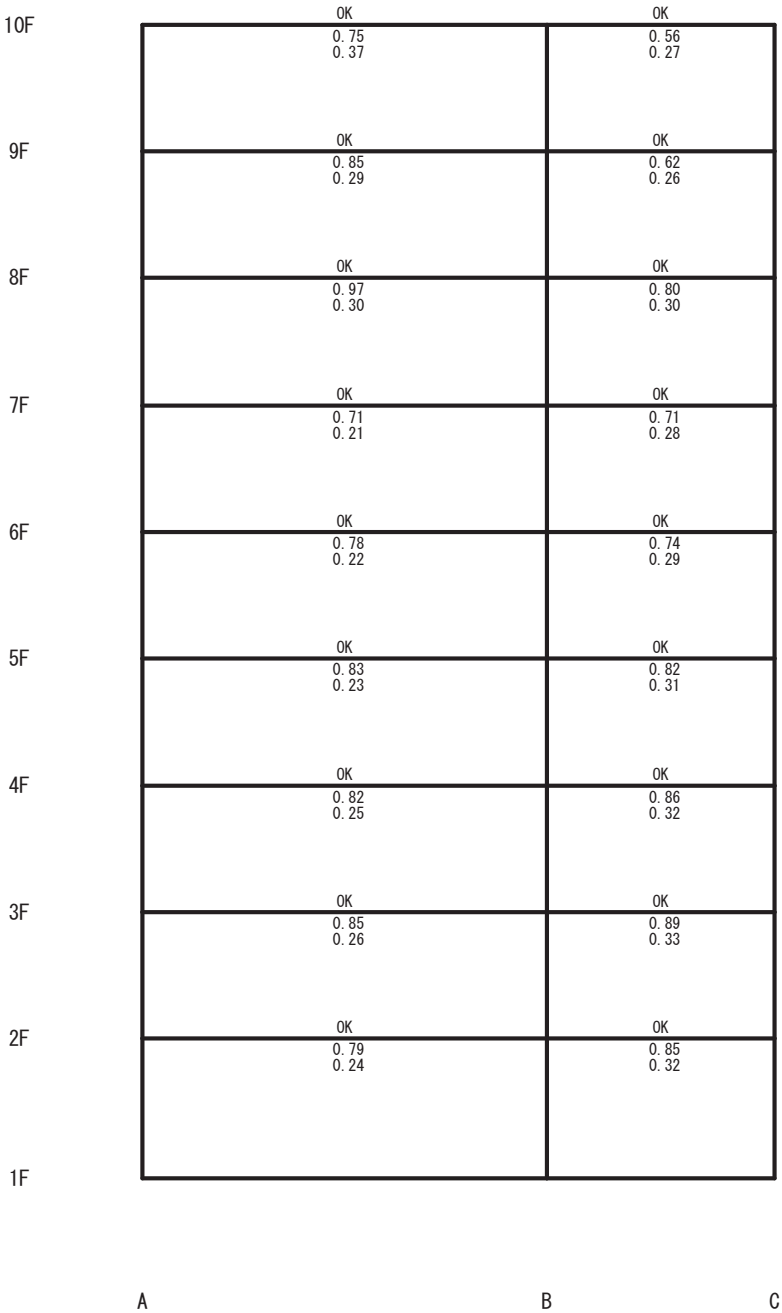
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.75
0.37
OK
0.56
0.27
OK
0.85
0.29
OK
0.62
0.26
OK
0.97
0.30
OK
0.80
0.30
OK
0.71
0.21
OK
0.71
0.28
OK
0.78
0.22
OK
0.74
0.29
OK
0.83
0.23
OK
0.82
0.31
OK
0.82
0.25
OK
0.86
0.32
OK
0.85
0.26
OK
0.89
0.33
OK
0.79
0.24
OK
0.85
0.32
A
B
C

2 フレーム (S=1/239)

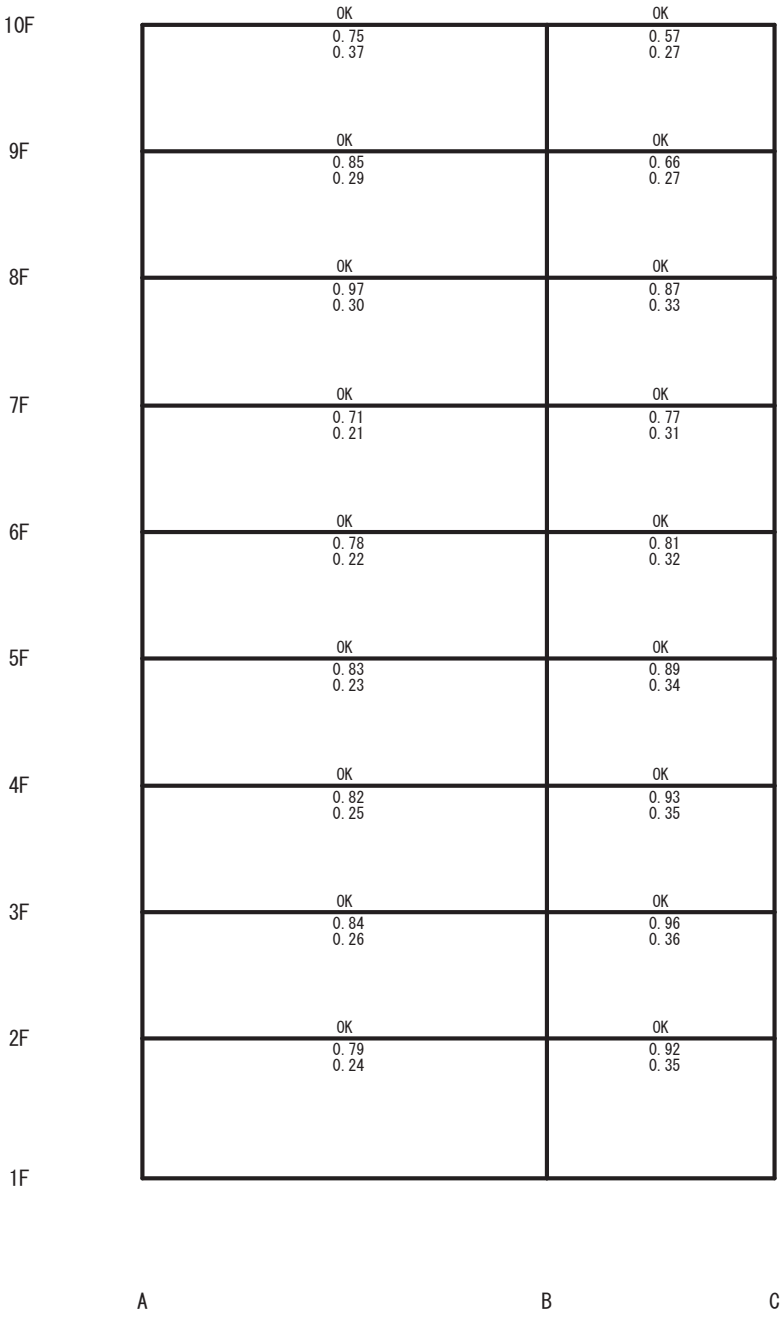
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.75
0.37
OK
0.57
0.27
OK
0.85
0.29
OK
0.66
0.27
OK
0.97
0.30
OK
0.87
0.33
OK
0.71
0.21
OK
0.77
0.31
OK
0.78
0.22
OK
0.81
0.32
OK
0.83
0.23
OK
0.89
0.34
OK
0.82
0.25
OK
0.93
0.35
OK
0.84
0.26
OK
0.96
0.36
OK
0.79
0.24
OK
0.92
0.35
A
B
C

3 フレーム (S=1/239)

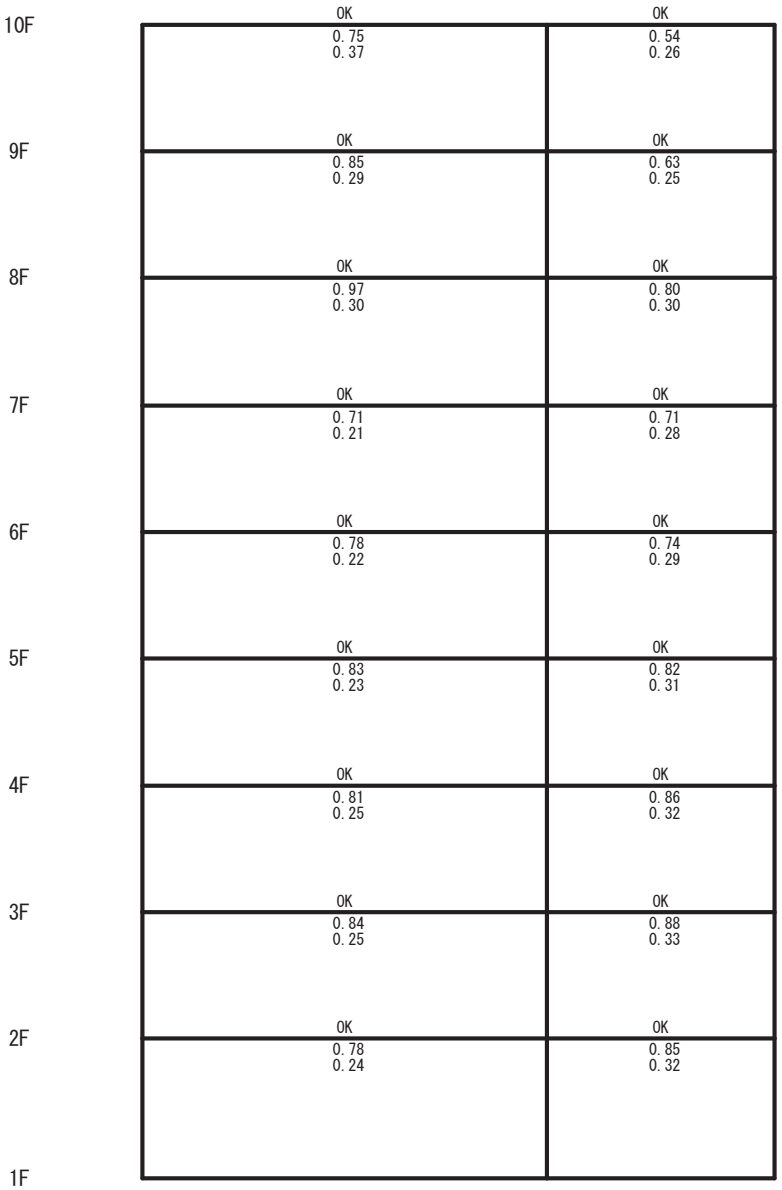
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.75
0.37
0.54
0.26
0.85
0.29
0.63
0.25
0.97
0.30
0.80
0.30
0.71
0.21
0.71
0.28
0.78
0.22
0.74
0.29
0.83
0.23
0.82
0.31
0.81
0.25
0.86
0.32
0.84
0.25
0.88
0.33
0.78
0.24
0.85
0.32
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

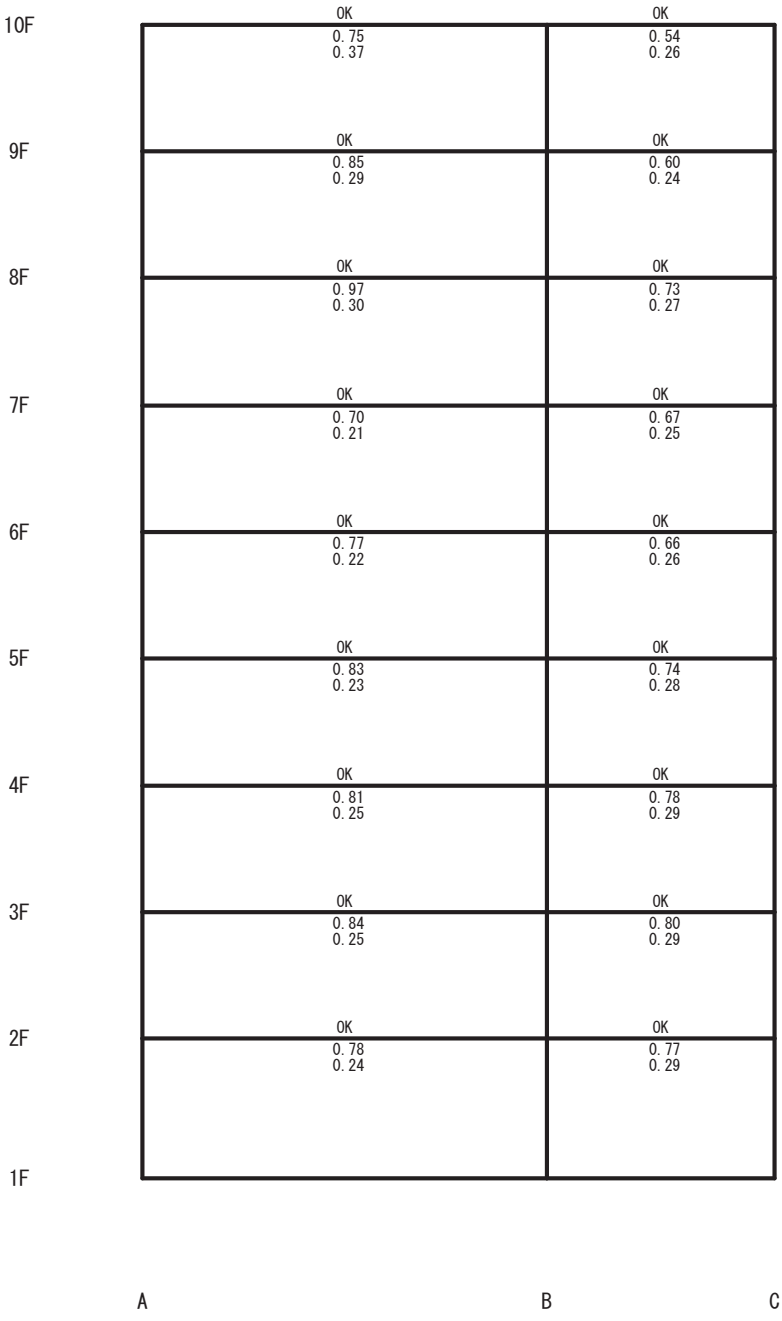
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.75
0.37
OK
0.54
0.26
OK
0.85
0.29
OK
0.60
0.24
OK
0.97
0.30
OK
0.73
0.27
OK
0.70
0.21
OK
0.67
0.25
OK
0.77
0.22
OK
0.66
0.26
OK
0.83
0.23
OK
0.74
0.28
OK
0.81
0.25
OK
0.78
0.29
OK
0.84
0.25
OK
0.80
0.29
OK
0.78
0.24
OK
0.77
0.29
A
B
C

5 フレーム (S=1/239)

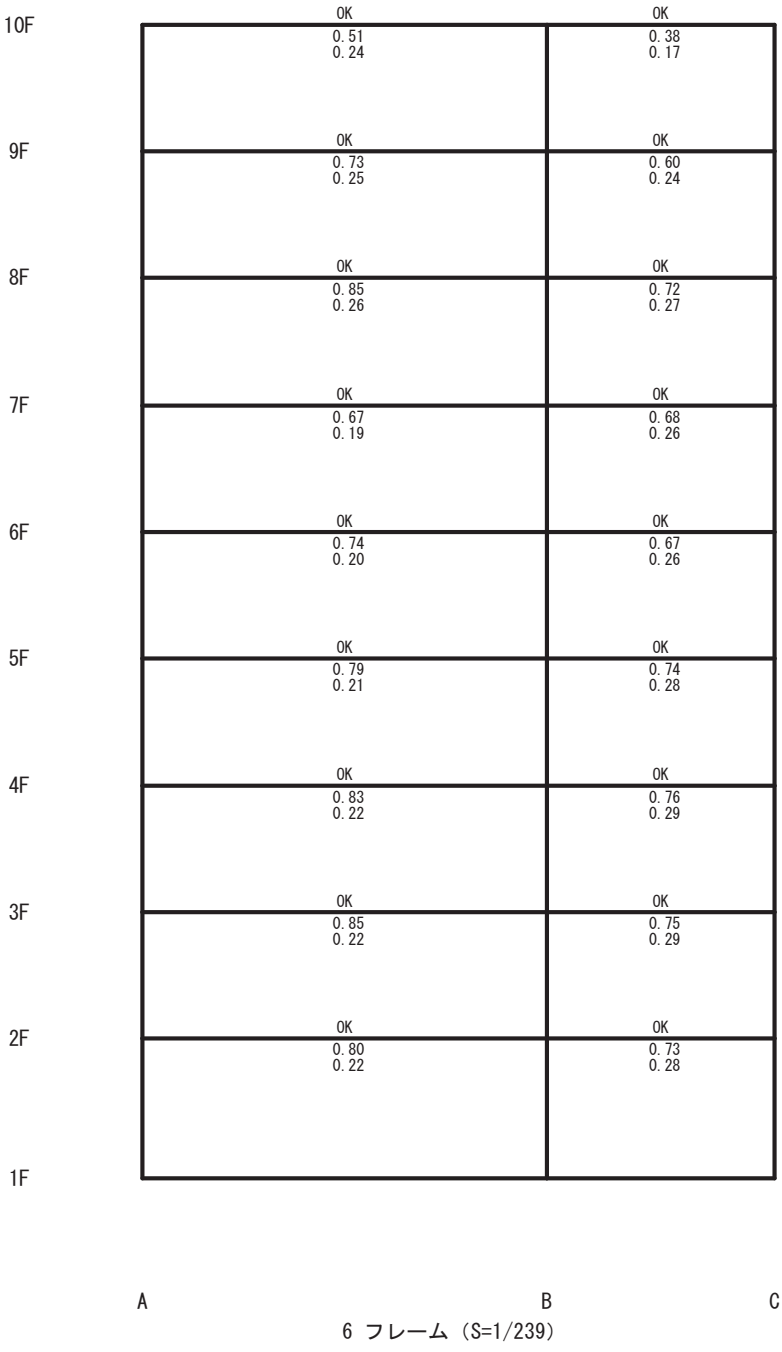

6 フレーム（S=1/239）

A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）

判定 最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

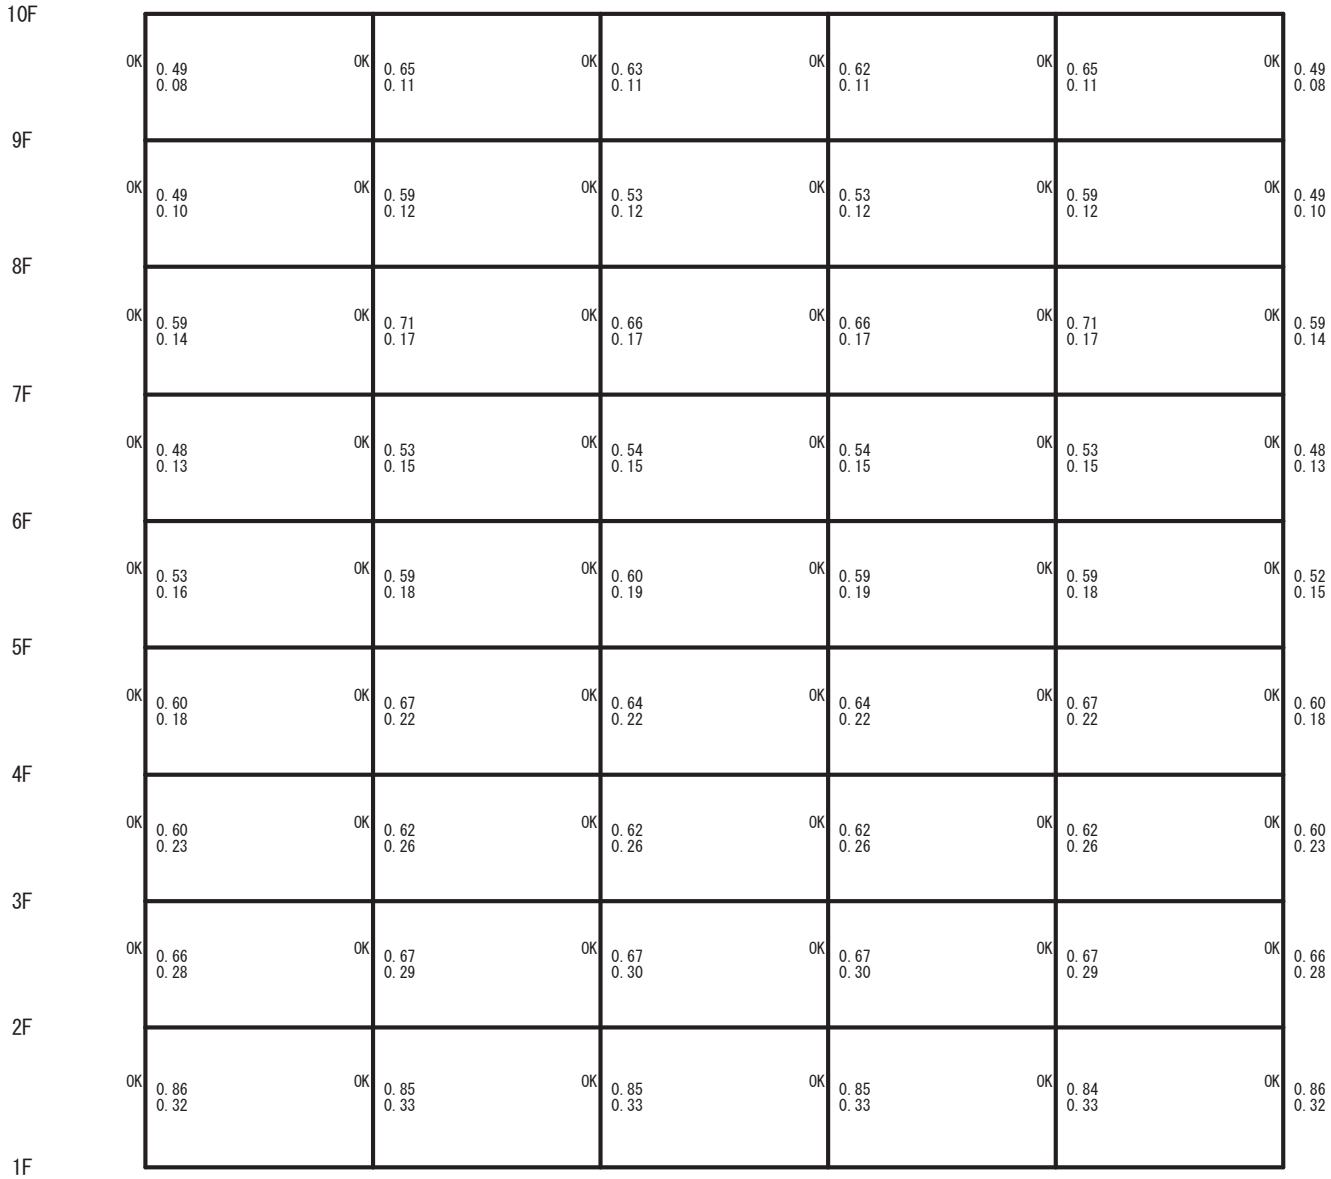
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.49 0.08 OK
OK 0.65 0.11 OK
OK 0.63 0.11 OK
OK 0.62 0.11 OK
OK 0.65 0.11 OK
OK 0.49 0.08
OK 0.49 0.10 OK
OK 0.59 0.12 OK
OK 0.53 0.12 OK
OK 0.53 0.12 OK
OK 0.59 0.12 OK
OK 0.49 0.10
OK 0.59 0.14 OK
OK 0.71 0.17 OK
OK 0.66 0.17 OK
OK 0.66 0.17 OK
OK 0.71 0.17 OK
OK 0.59 0.14
OK 0.48 0.13 OK
OK 0.53 0.15 OK
OK 0.54 0.15 OK
OK 0.54 0.15 OK
OK 0.53 0.15 OK
OK 0.48 0.13
OK 0.53 0.16 OK
OK 0.59 0.18 OK
OK 0.60 0.19 OK
OK 0.59 0.19 OK
OK 0.59 0.18 OK
OK 0.52 0.15
OK 0.60 0.18 OK
OK 0.67 0.22 OK
OK 0.64 0.22 OK
OK 0.64 0.22 OK
OK 0.67 0.22 OK
OK 0.60 0.18
OK 0.60 0.23 OK
OK 0.62 0.26 OK
OK 0.62 0.26 OK
OK 0.62 0.26 OK
OK 0.62 0.26 OK
OK 0.60 0.23
OK 0.66 0.28 OK
OK 0.67 0.29 OK
OK 0.67 0.30 OK
OK 0.67 0.30 OK
OK 0.67 0.29 OK
OK 0.66 0.28
OK 0.86 0.32 OK
OK 0.85 0.33 OK
OK 0.85 0.33 OK
OK 0.85 0.33 OK
OK 0.84 0.33 OK
OK 0.86 0.32
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

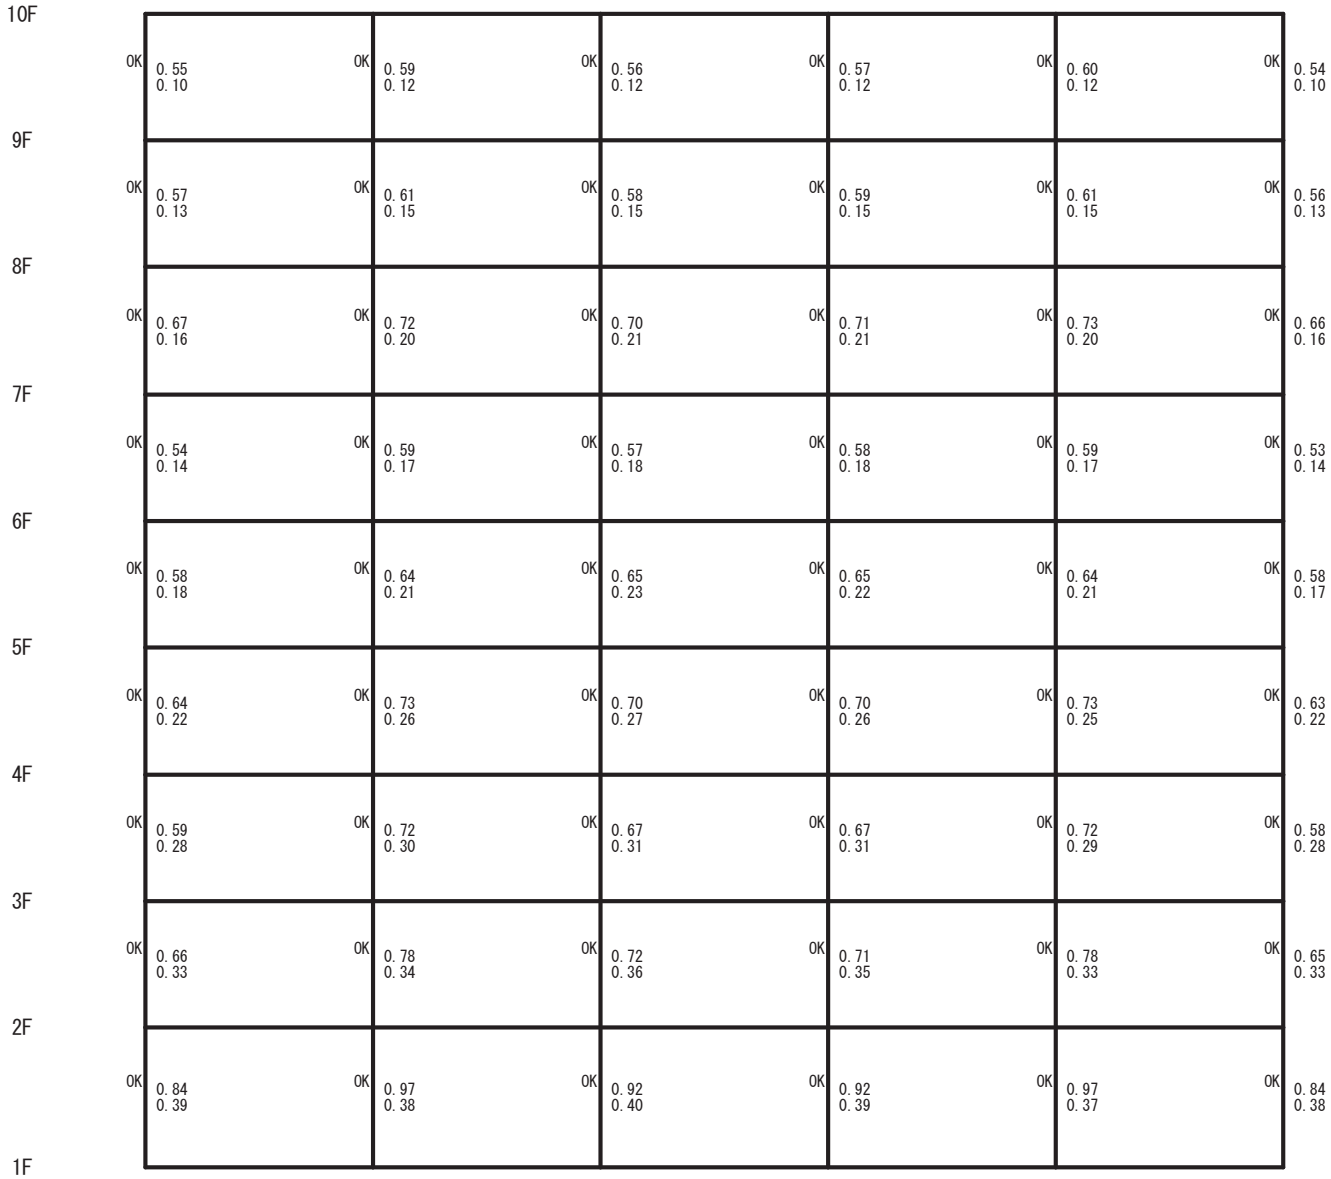
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.55 0.10 OK
OK 0.59 0.12 OK
OK 0.56 0.12 OK
OK 0.57 0.12 OK
OK 0.60 0.12 OK
0.54 0.10
OK 0.57 0.13 OK
OK 0.61 0.15 OK
OK 0.58 0.15 OK
OK 0.59 0.15 OK
OK 0.61 0.15 OK
0.56 0.13
OK 0.67 0.16 OK
OK 0.72 0.20 OK
OK 0.70 0.21 OK
OK 0.71 0.21 OK
OK 0.73 0.20 OK
0.66 0.16
OK 0.54 0.14 OK
OK 0.59 0.17 OK
OK 0.57 0.18 OK
OK 0.58 0.18 OK
OK 0.59 0.17 OK
0.53 0.14
OK 0.58 0.18 OK
OK 0.64 0.21 OK
OK 0.65 0.23 OK
OK 0.65 0.22 OK
OK 0.64 0.21 OK
0.58 0.17
OK 0.64 0.22 OK
OK 0.73 0.26 OK
OK 0.70 0.27 OK
OK 0.70 0.26 OK
OK 0.73 0.25 OK
0.63 0.22
OK 0.59 0.28 OK
OK 0.72 0.30 OK
OK 0.67 0.31 OK
OK 0.67 0.31 OK
OK 0.72 0.29 OK
0.58 0.28
OK 0.66 0.33 OK
OK 0.78 0.34 OK
OK 0.72 0.36 OK
OK 0.71 0.35 OK
OK 0.78 0.33 OK
0.65 0.33
OK 0.84 0.39 OK
OK 0.97 0.38 OK
OK 0.92 0.40 OK
OK 0.92 0.39 OK
OK 0.97 0.37 OK
0.84 0.38
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

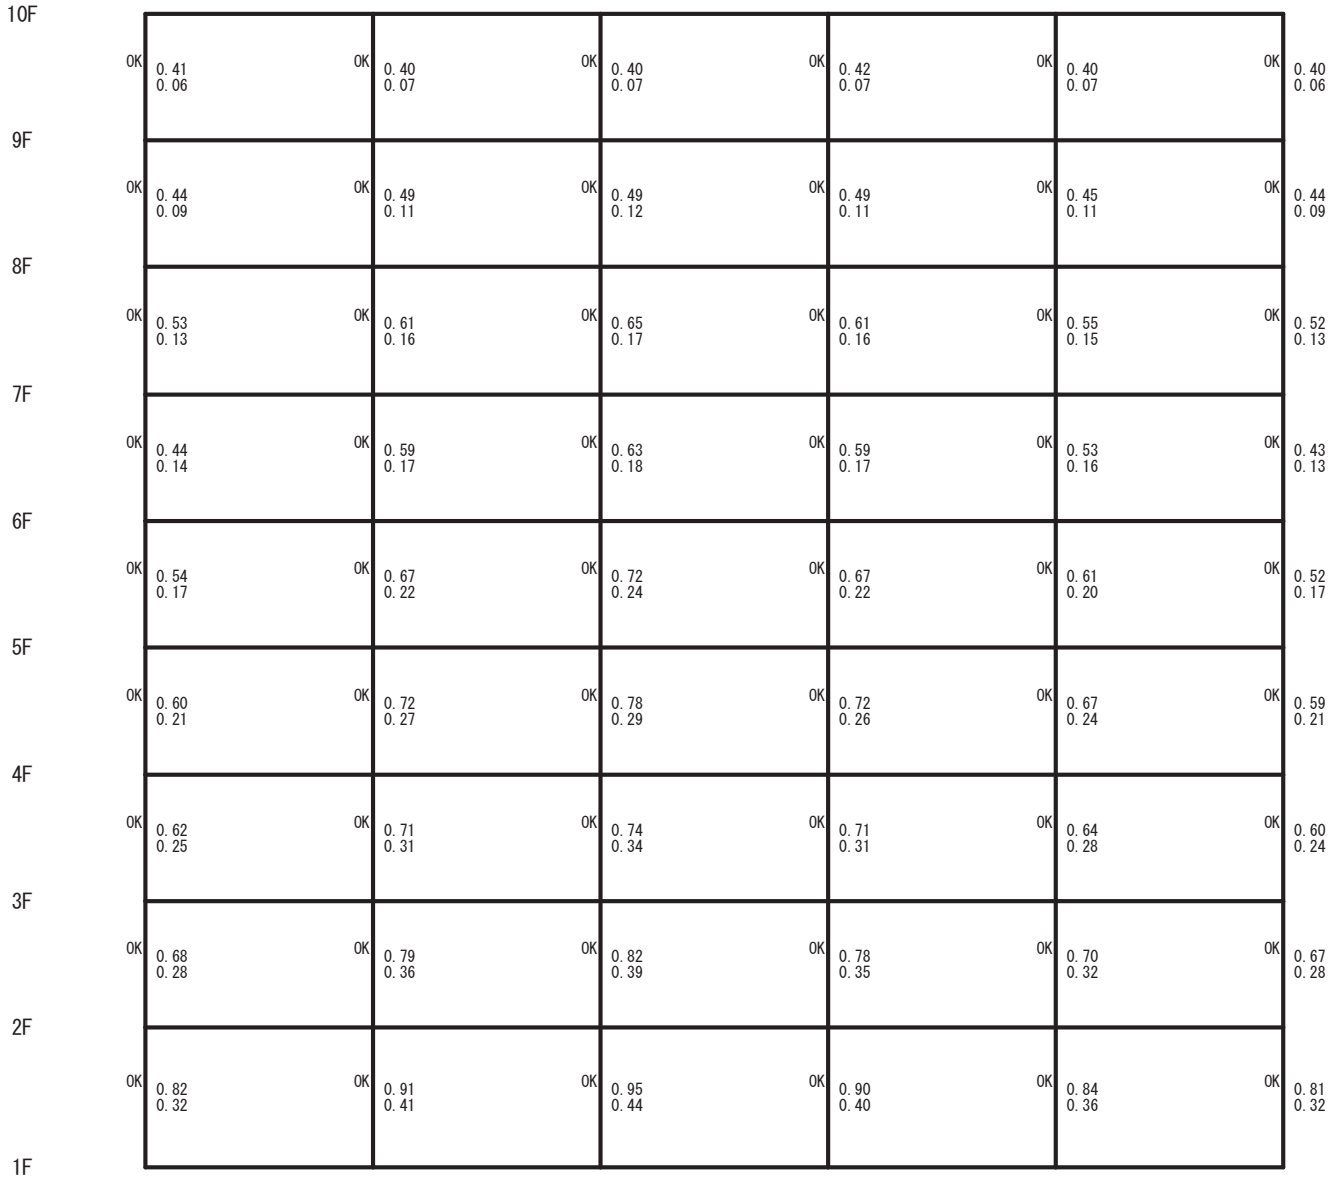
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.41 0.06 OK
OK 0.40 0.07 OK
OK 0.40 0.07 OK
OK 0.42 0.07 OK
OK 0.40 0.07 OK
0.40 0.06
OK 0.44 0.09 OK
OK 0.49 0.11 OK
OK 0.49 0.12 OK
OK 0.49 0.11 OK
OK 0.45 0.11 OK
0.44 0.09
OK 0.53 0.13 OK
OK 0.61 0.16 OK
OK 0.65 0.17 OK
OK 0.61 0.16 OK
OK 0.55 0.15 OK
0.52 0.13
OK 0.44 0.14 OK
OK 0.59 0.17 OK
OK 0.63 0.18 OK
OK 0.59 0.17 OK
OK 0.53 0.16 OK
0.43 0.13
OK 0.54 0.17 OK
OK 0.67 0.22 OK
OK 0.72 0.24 OK
OK 0.67 0.22 OK
OK 0.61 0.20 OK
0.52 0.17
OK 0.60 0.21 OK
OK 0.72 0.27 OK
OK 0.78 0.29 OK
OK 0.72 0.26 OK
OK 0.67 0.24 OK
0.59 0.21
OK 0.62 0.25 OK
OK 0.71 0.31 OK
OK 0.74 0.34 OK
OK 0.71 0.31 OK
OK 0.64 0.28 OK
0.60 0.24
OK 0.68 0.28 OK
OK 0.79 0.36 OK
OK 0.82 0.39 OK
OK 0.78 0.35 OK
OK 0.70 0.32 OK
0.67 0.28
OK 0.82 0.32 OK
OK 0.91 0.41 OK
OK 0.95 0.44 OK
OK 0.90 0.40 OK
OK 0.84 0.36 OK
0.81 0.32
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.080(秒)	1.080(秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.872 (Rt = 0.872)	Ci = 0.872 (Rt = 0.872)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6614.97	6614.97	2.106	13932.70	2.415
9F	5904.73	12519.70	1.707	21377.00	1.958
8F	5904.73	18424.43	1.496	27560.68	1.715
7F	6095.57	24520.00	1.344	32965.09	1.542
6F	6144.48	30664.48	1.225	37550.07	1.404
5F	6144.48	36808.96	1.123	41344.69	1.288
4F	6192.70	43001.66	1.033	44415.23	1.184
3F	6198.03	49199.69	0.950	46760.69	1.090
2F	6336.63	55536.32	0.872	48427.67	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6614.97	6614.97	2.106	13932.70	2.415
9F	5904.73	12519.70	1.707	21377.00	1.958
8F	5904.73	18424.43	1.496	27560.68	1.715
7F	6095.57	24520.00	1.344	32965.09	1.542
6F	6144.48	30664.48	1.225	37550.07	1.404
5F	6144.48	36808.96	1.123	41344.69	1.288
4F	6192.70	43001.66	1.033	44415.23	1.184
3F	6198.03	49199.69	0.950	46760.69	1.090
2F	6336.63	55536.32	0.872	48427.67	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6614.97	6614.97	2.106	13932.70	2.415
9F	5904.73	12519.70	1.707	21377.00	1.958
8F	5904.73	18424.43	1.496	27560.68	1.715
7F	6095.57	24520.00	1.344	32965.09	1.542
6F	6144.48	30664.48	1.225	37550.07	1.404
5F	6144.48	36808.96	1.123	41344.69	1.288
4F	6192.70	43001.66	1.033	44415.23	1.184
3F	6198.03	49199.69	0.950	46760.69	1.090
2F	6336.63	55536.32	0.872	48427.67	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6614.97	6614.97	2.106	13932.70	2.415
9F	5904.73	12519.70	1.707	21377.00	1.958
8F	5904.73	18424.43	1.496	27560.68	1.715
7F	6095.57	24520.00	1.344	32965.09	1.542
6F	6144.48	30664.48	1.225	37550.07	1.404
5F	6144.48	36808.96	1.123	41344.69	1.288
4F	6192.70	43001.66	1.033	44415.23	1.184

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
3F	6198.03	49199.69	0.950	46760.69	1.090
2F	6336.63	55536.32	0.872	48427.67	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
10F		13932.70
	13932.70	
9F		7444.30
	21377.00	
8F		6183.68
	27560.68	
7F		5404.41
	32965.09	
6F		4584.98
	37550.07	
5F		3794.62
	41344.69	
4F		3070.54
	44415.23	
3F		2345.46
	46760.69	
2F		1666.99
	48427.67	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
10F		13932.70
	13932.70	
9F		7444.30
	21377.00	
8F		6183.68
	27560.68	
7F		5404.41
	32965.09	
6F		4584.98
	37550.07	
5F		3794.62
	41344.69	
4F		3070.54
	44415.23	
3F		2345.46
	46760.69	
2F		1666.99
	48427.67	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
10F		13932.70
	13932.70	
9F		7444.30
	21377.00	
8F		6183.68
	27560.68	
7F		5404.41
	32965.09	
6F		4584.98
	37550.07	
5F		3794.62
	41344.69	
4F		3070.54
	44415.23	
3F		2345.46
	46760.69	
2F		1666.99
	48427.67	
1F		0.00

Y方向負加力

層名	層せん断力	外力
10F		13932.70
	13932.70	
9F		7444.30
	21377.00	
8F		6183.68
	27560.68	
7F		5404.41
	32965.09	
6F		4584.98
	37550.07	
5F		3794.62
	41344.69	
4F		3070.54
	44415.23	
3F		2345.46
	46760.69	
2F		1666.99
	48427.67	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

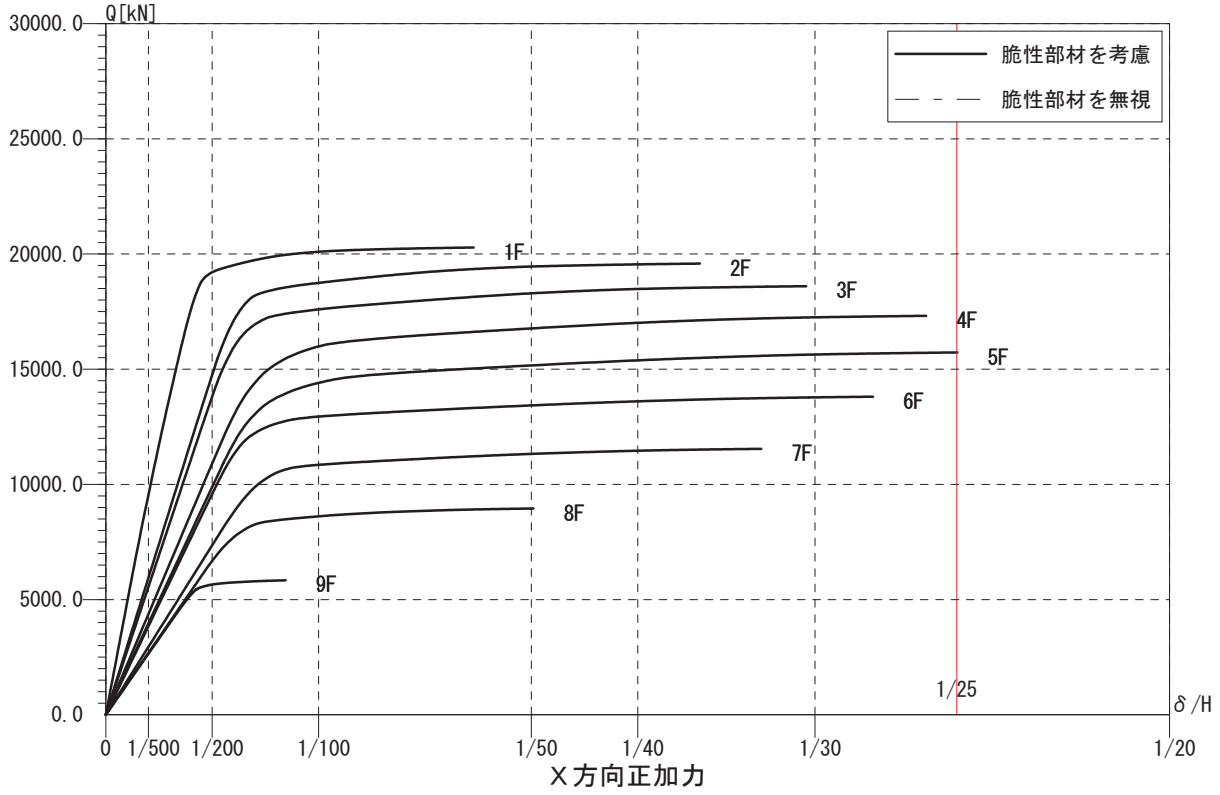

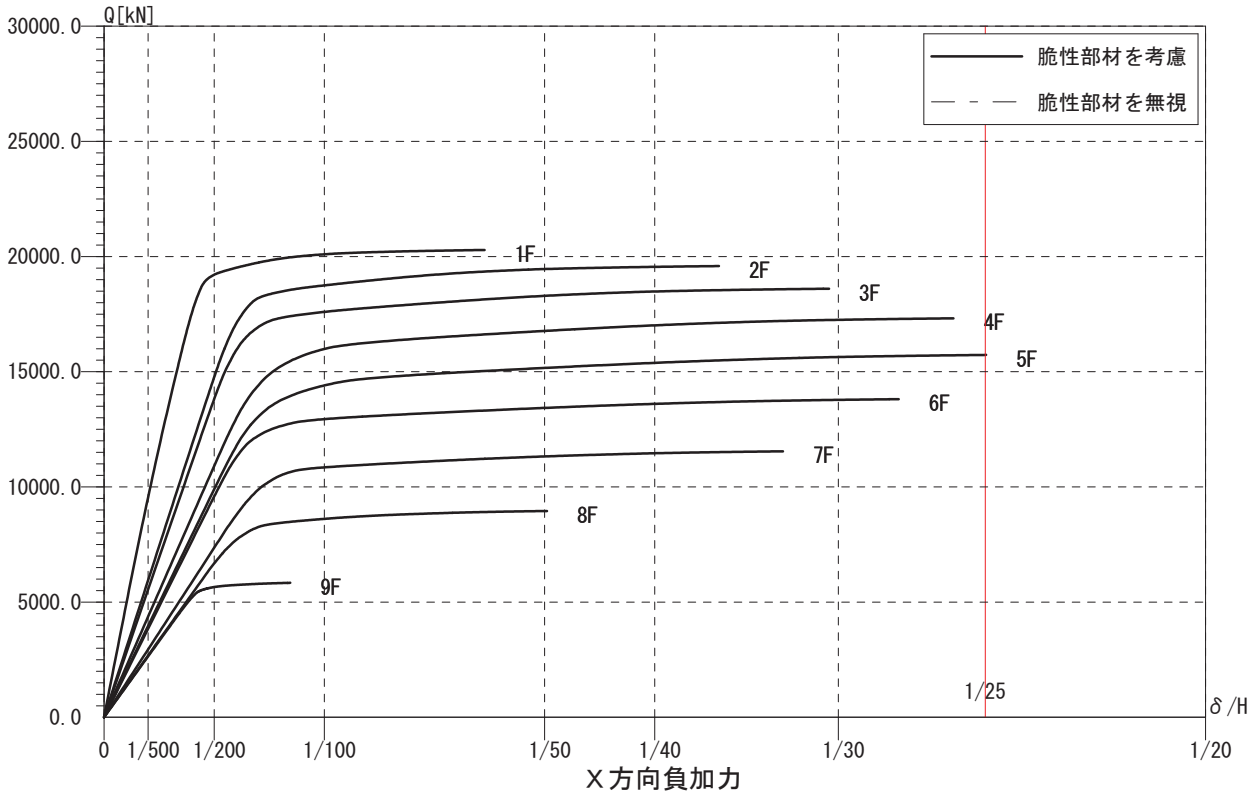

X方向負加力

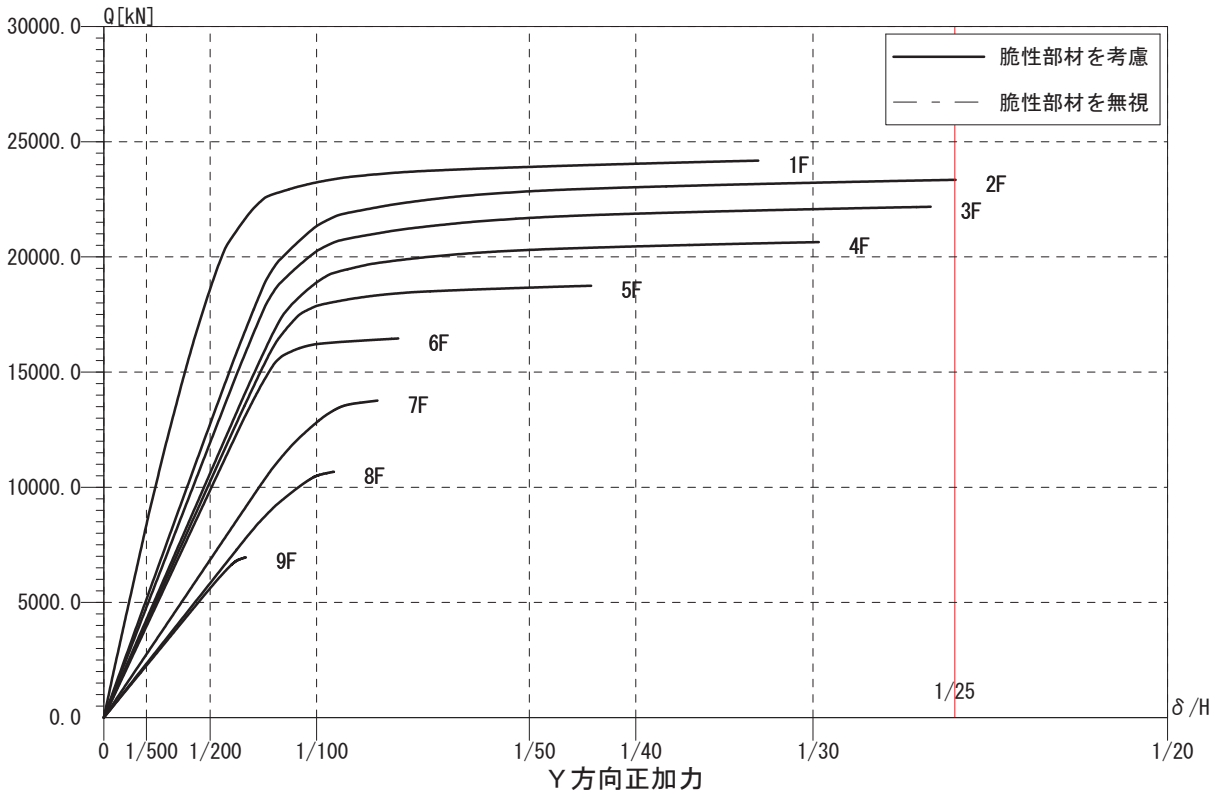

Y方向正加力

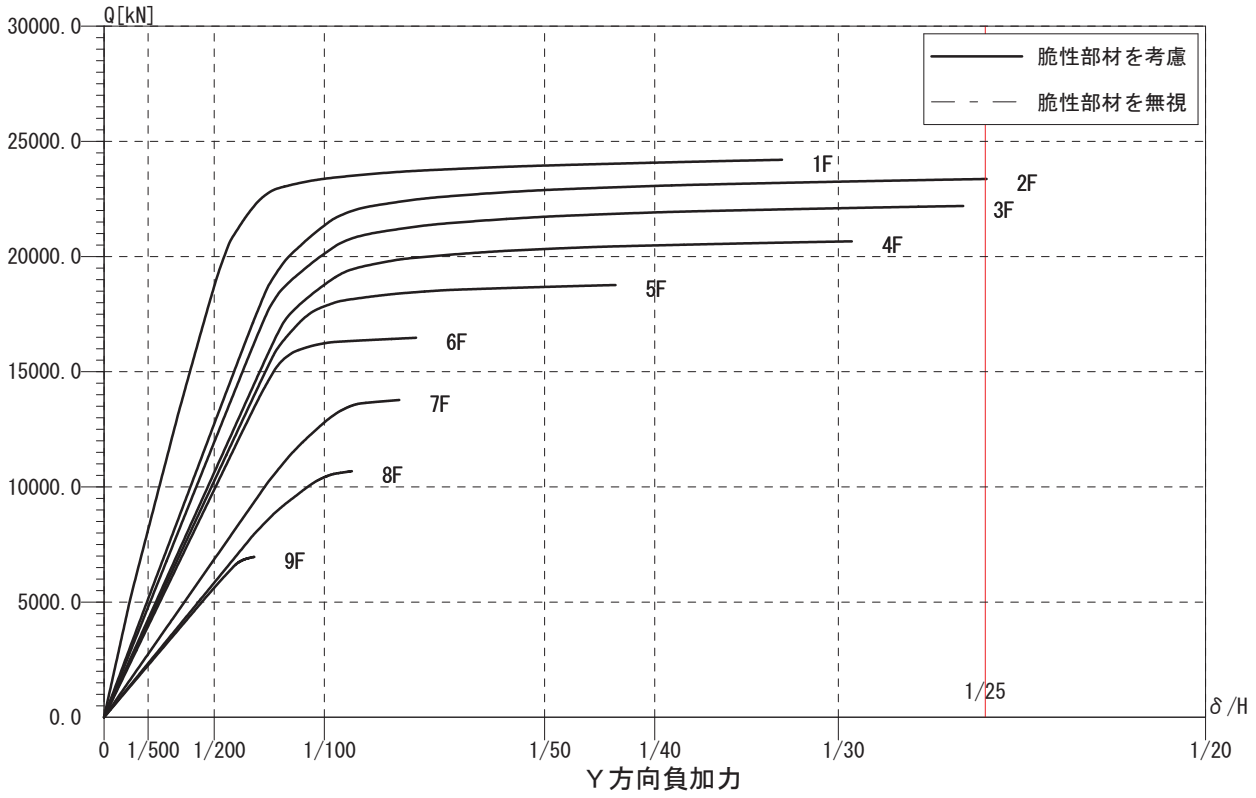

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

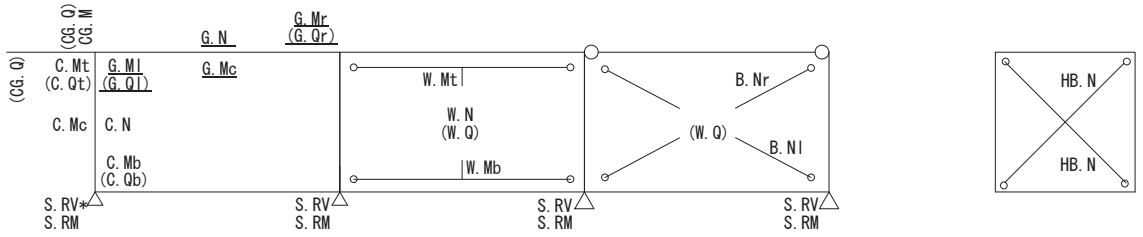

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ ：水平荷重時浮き上がり）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)		（ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

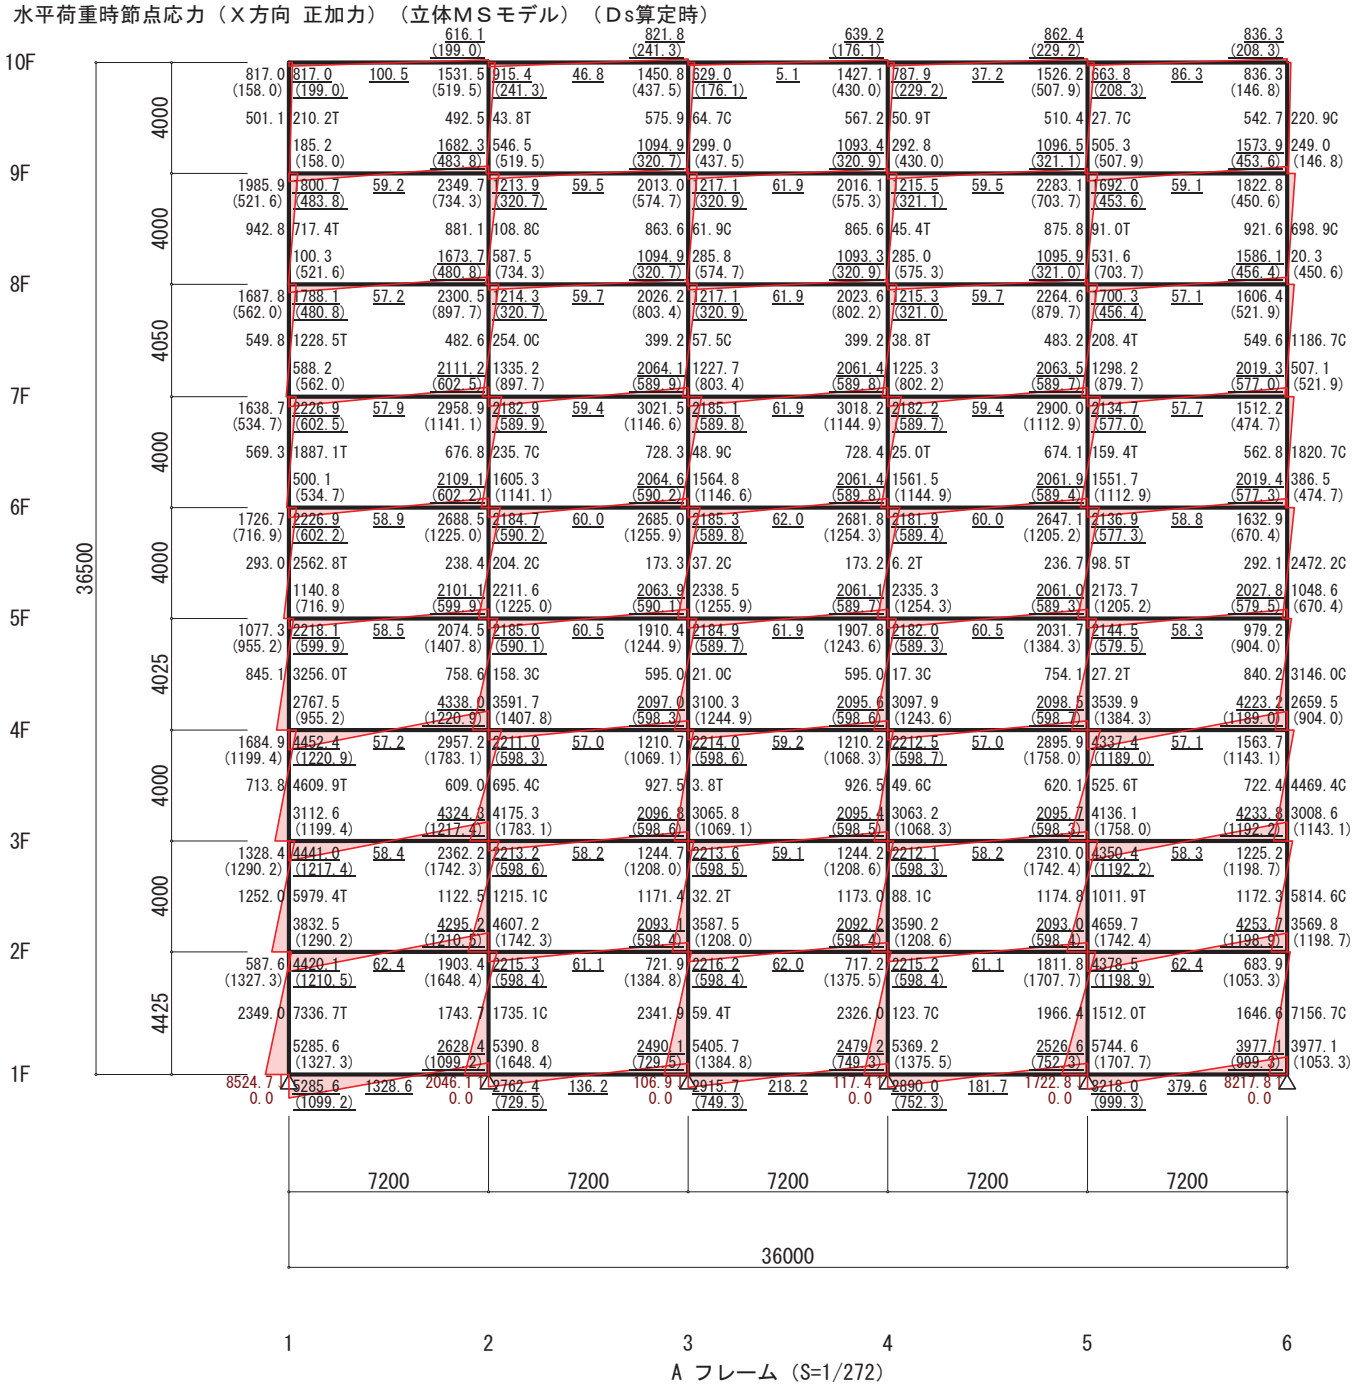

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

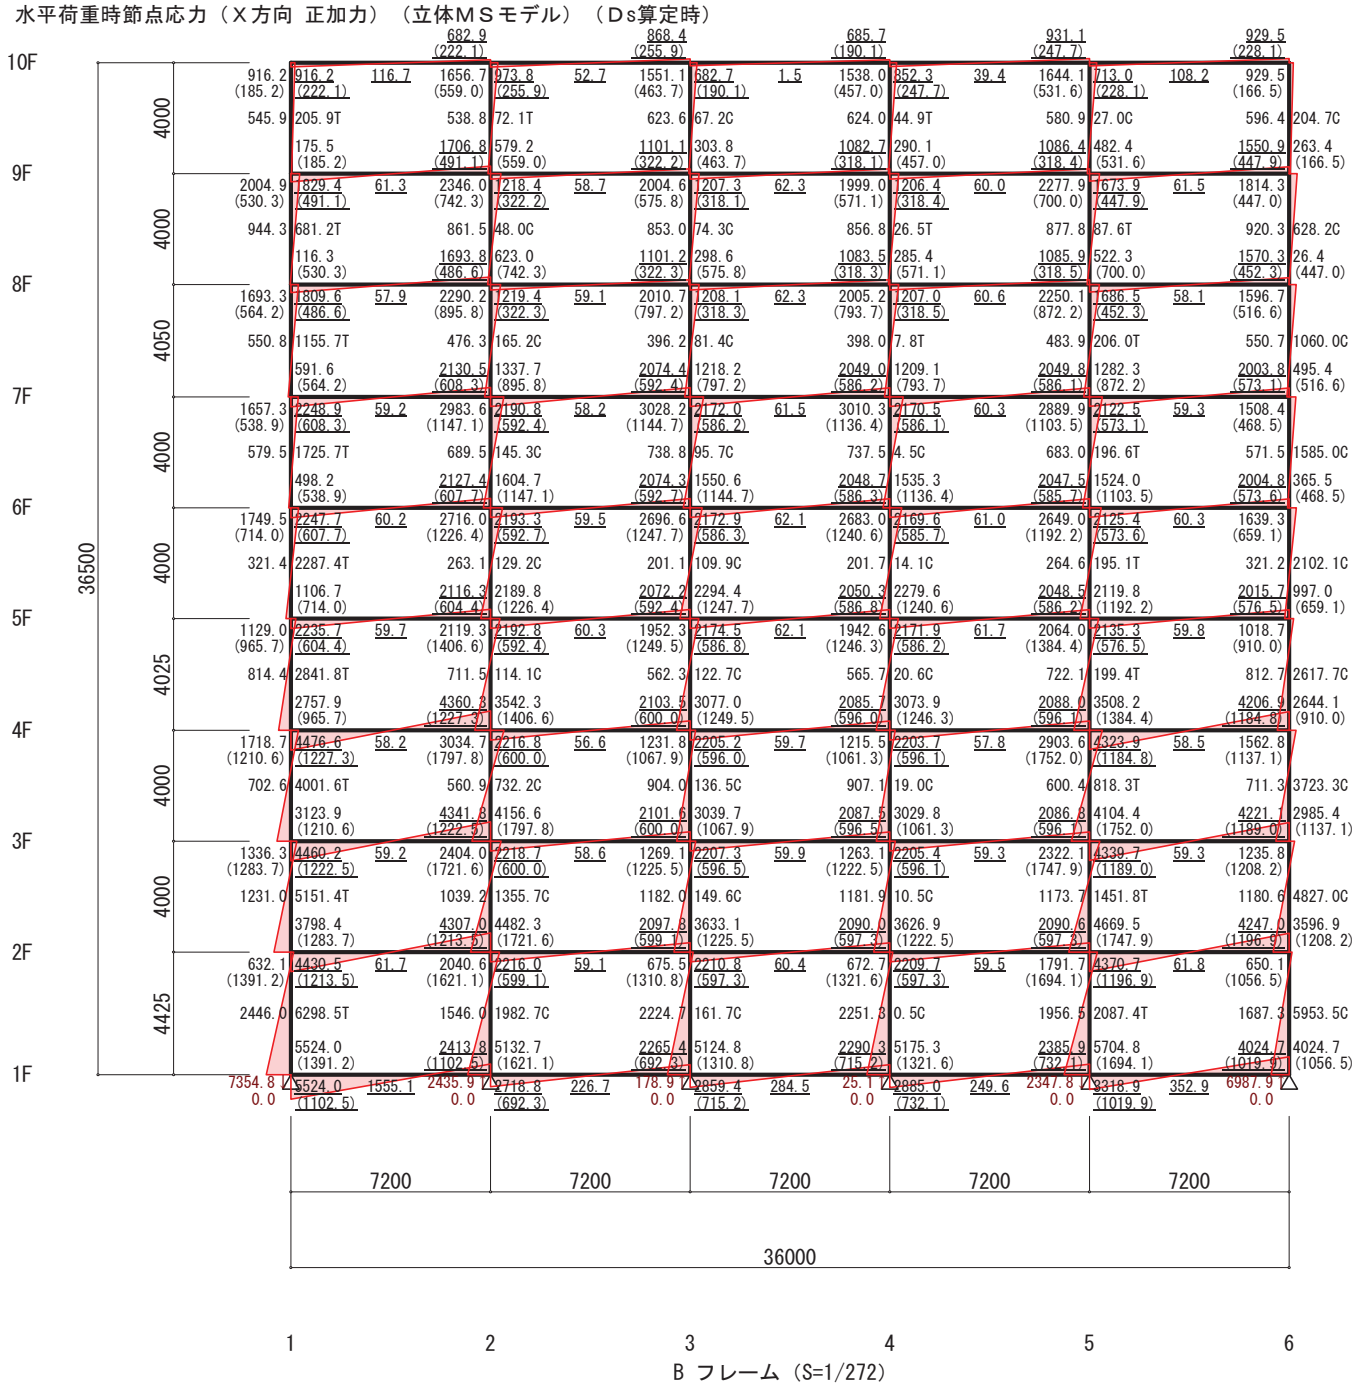

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

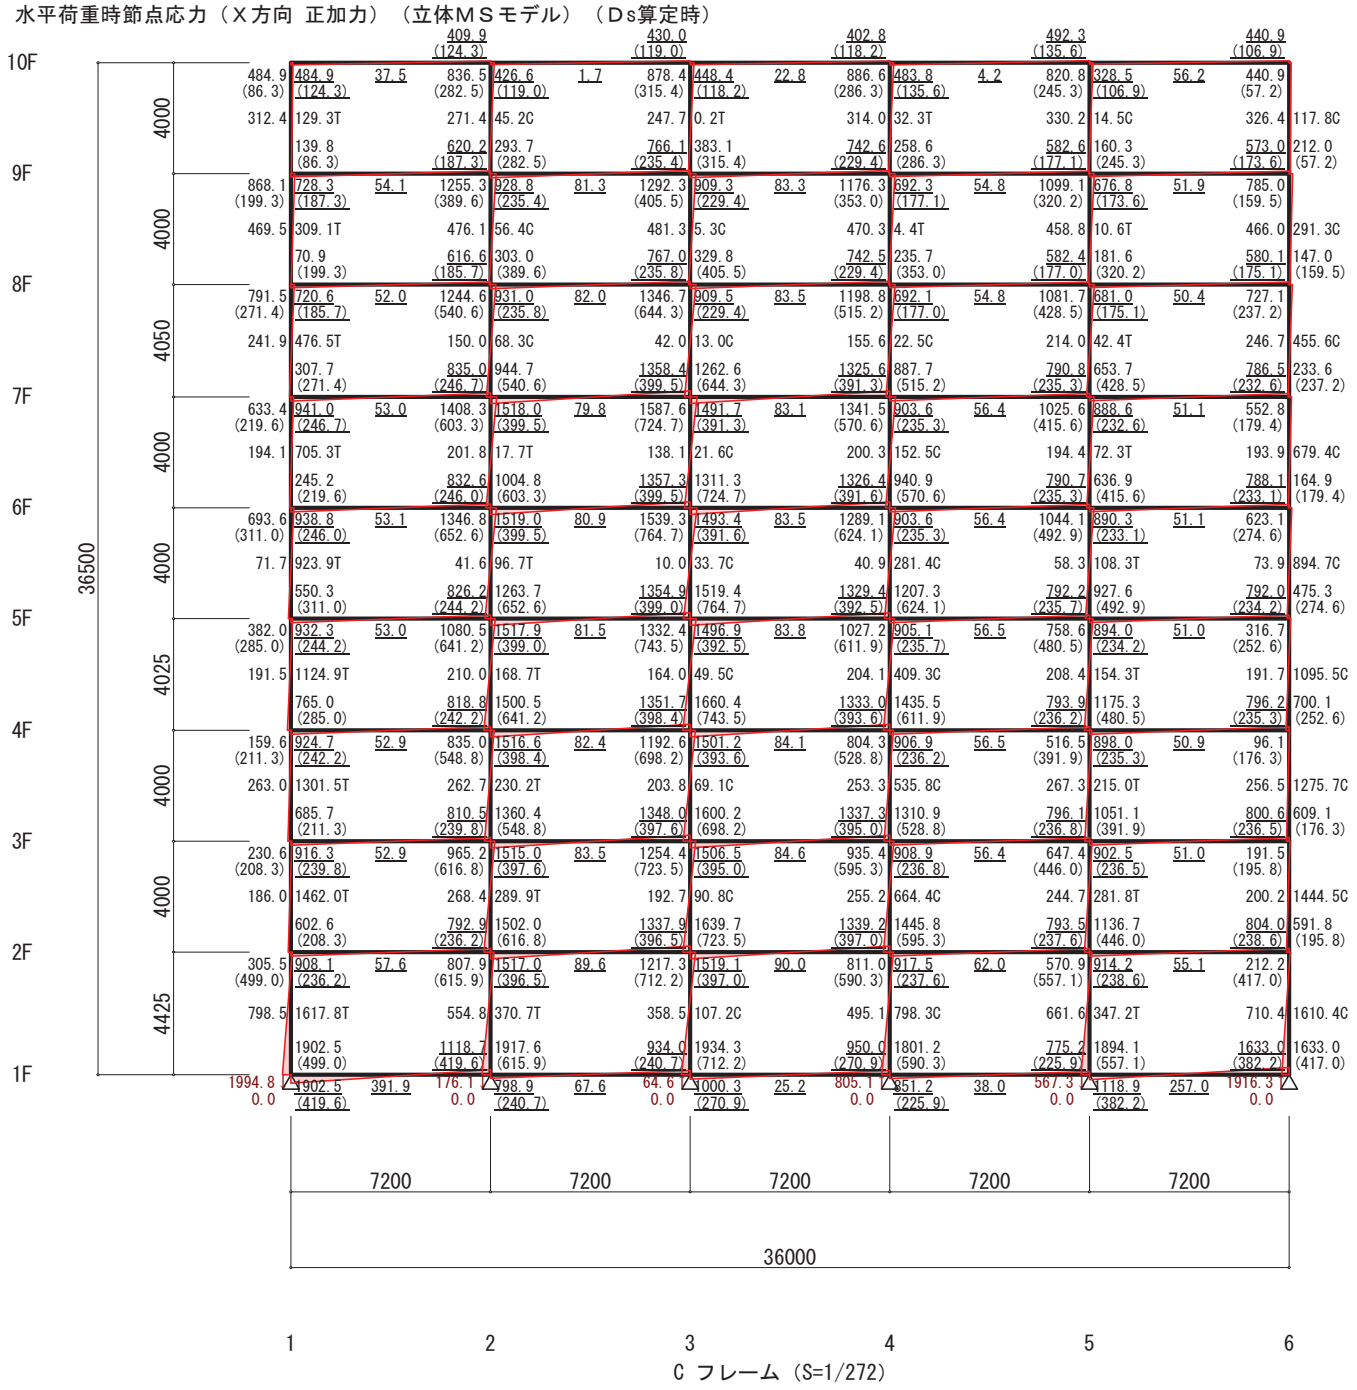

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

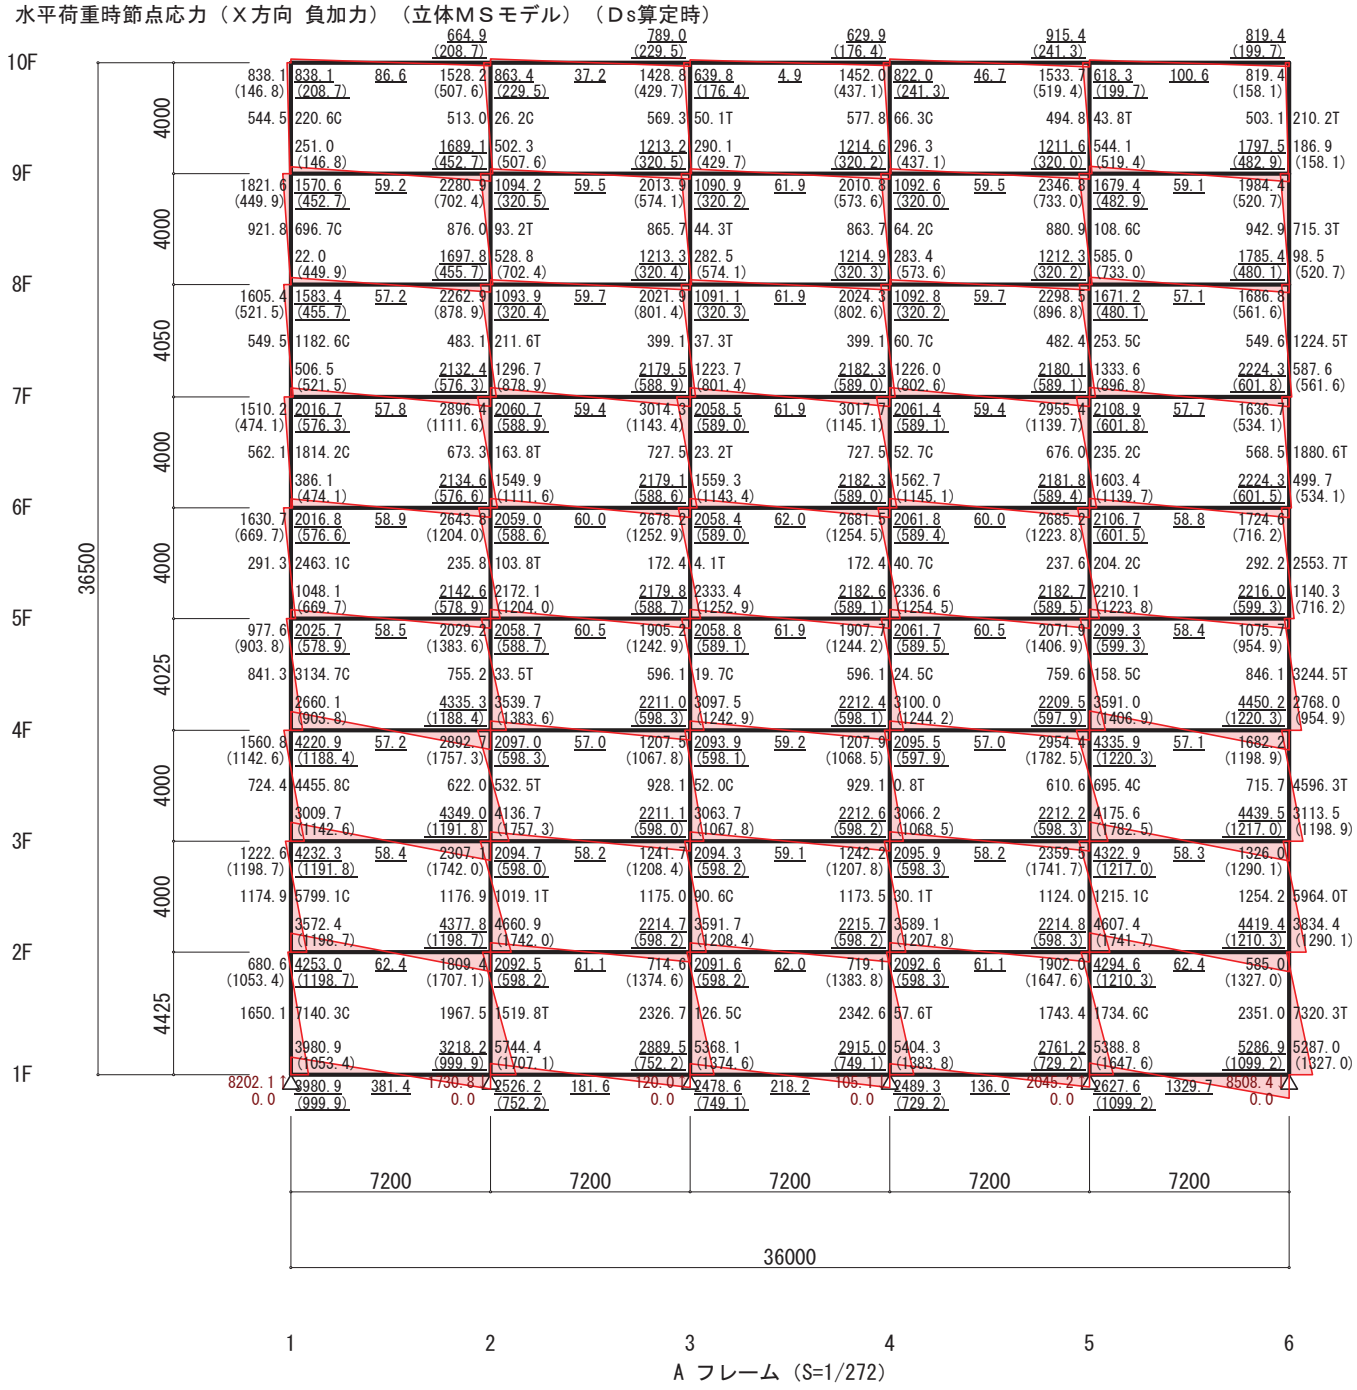

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

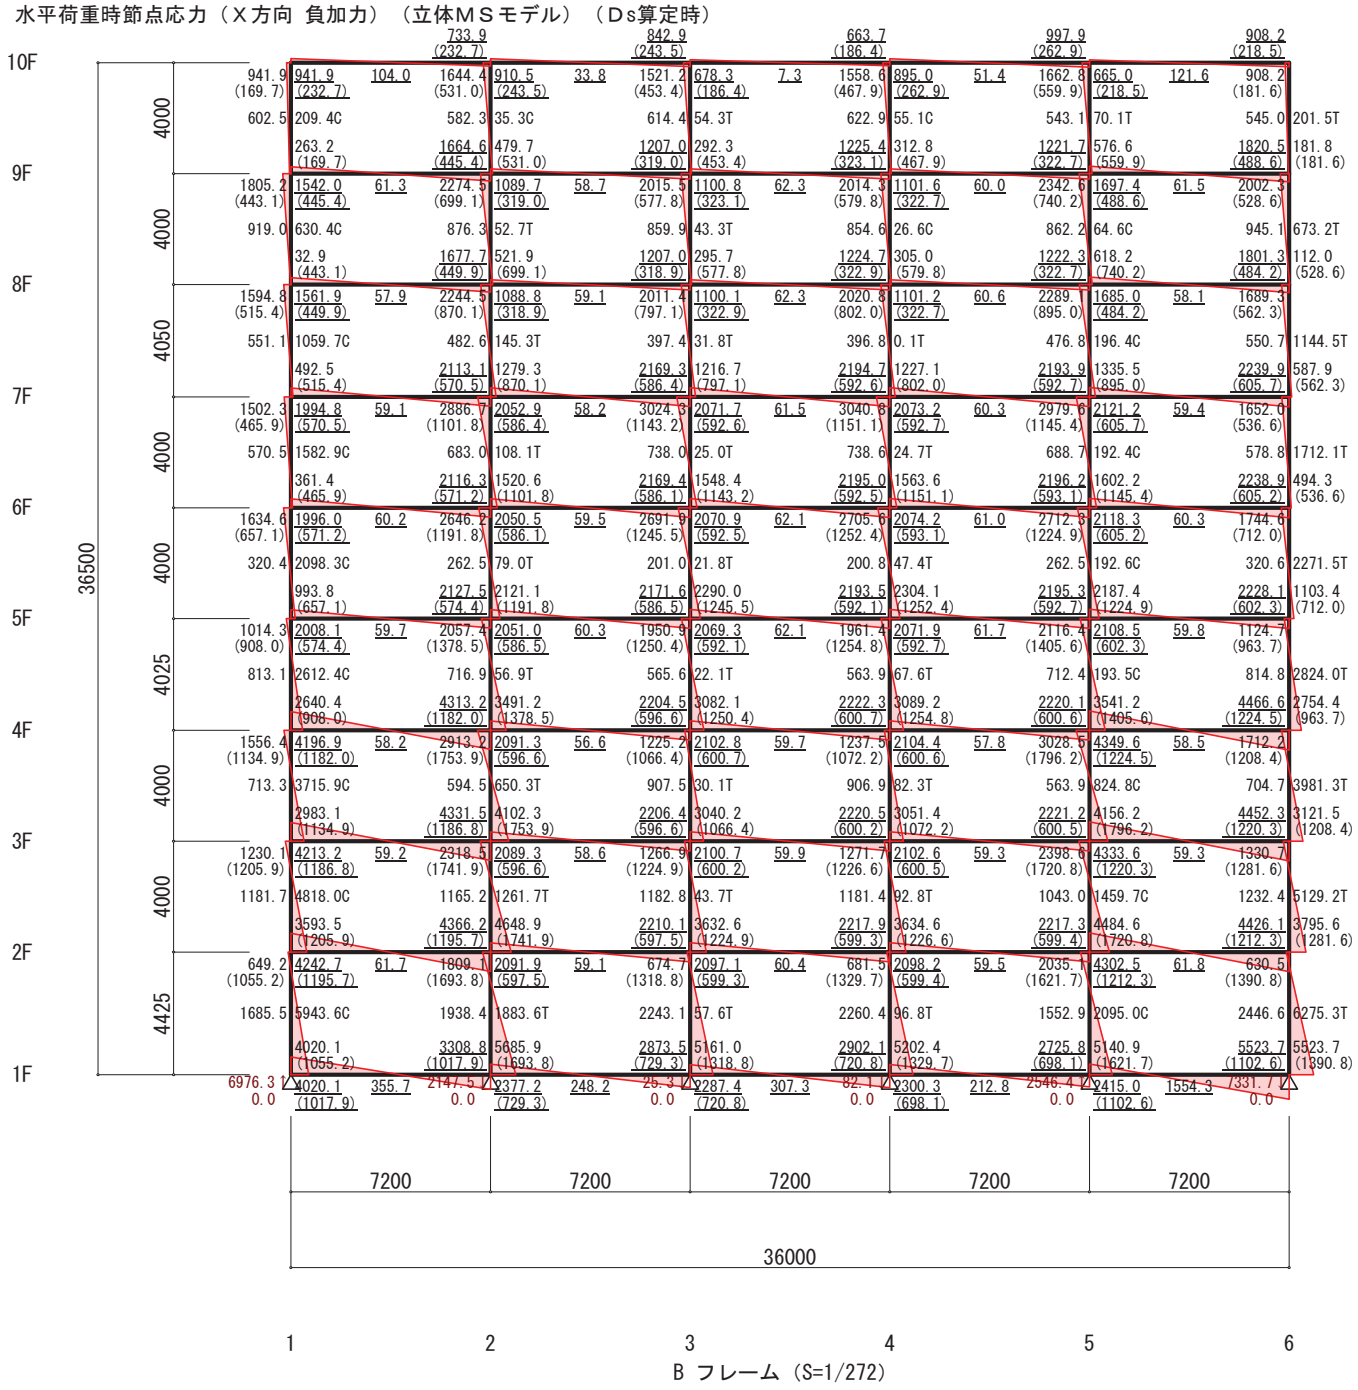

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

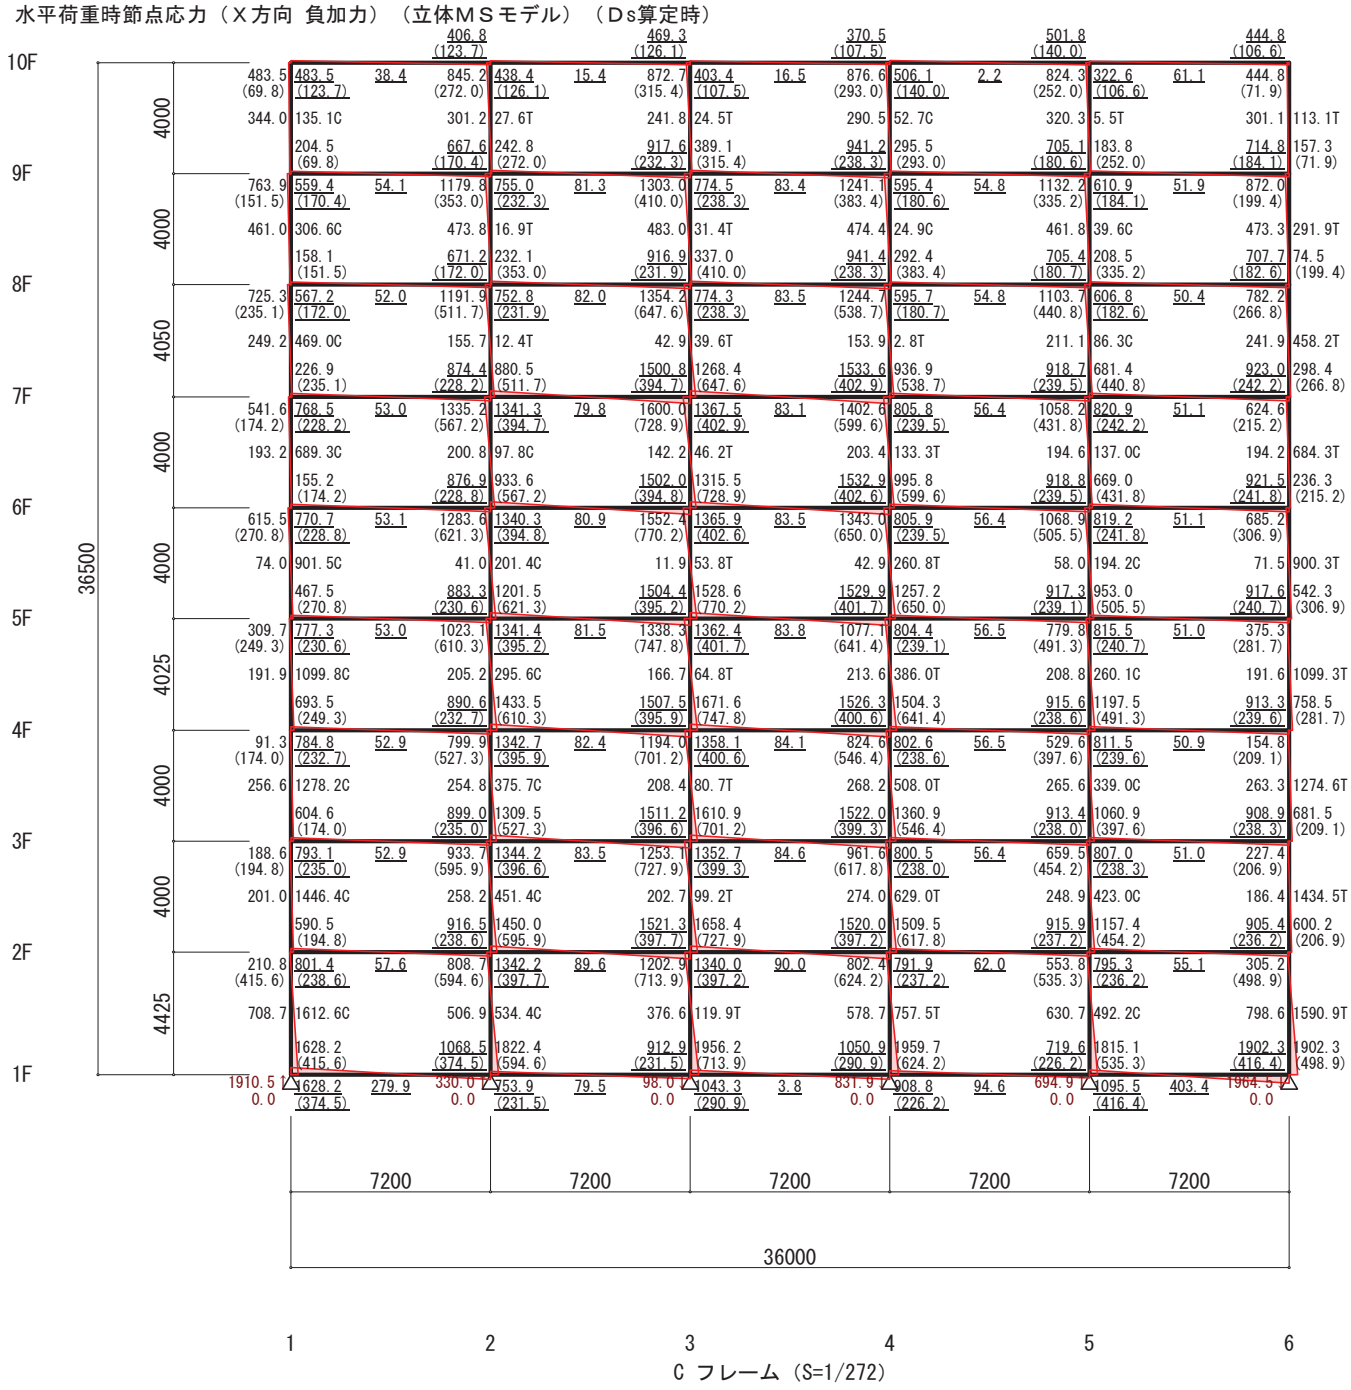

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

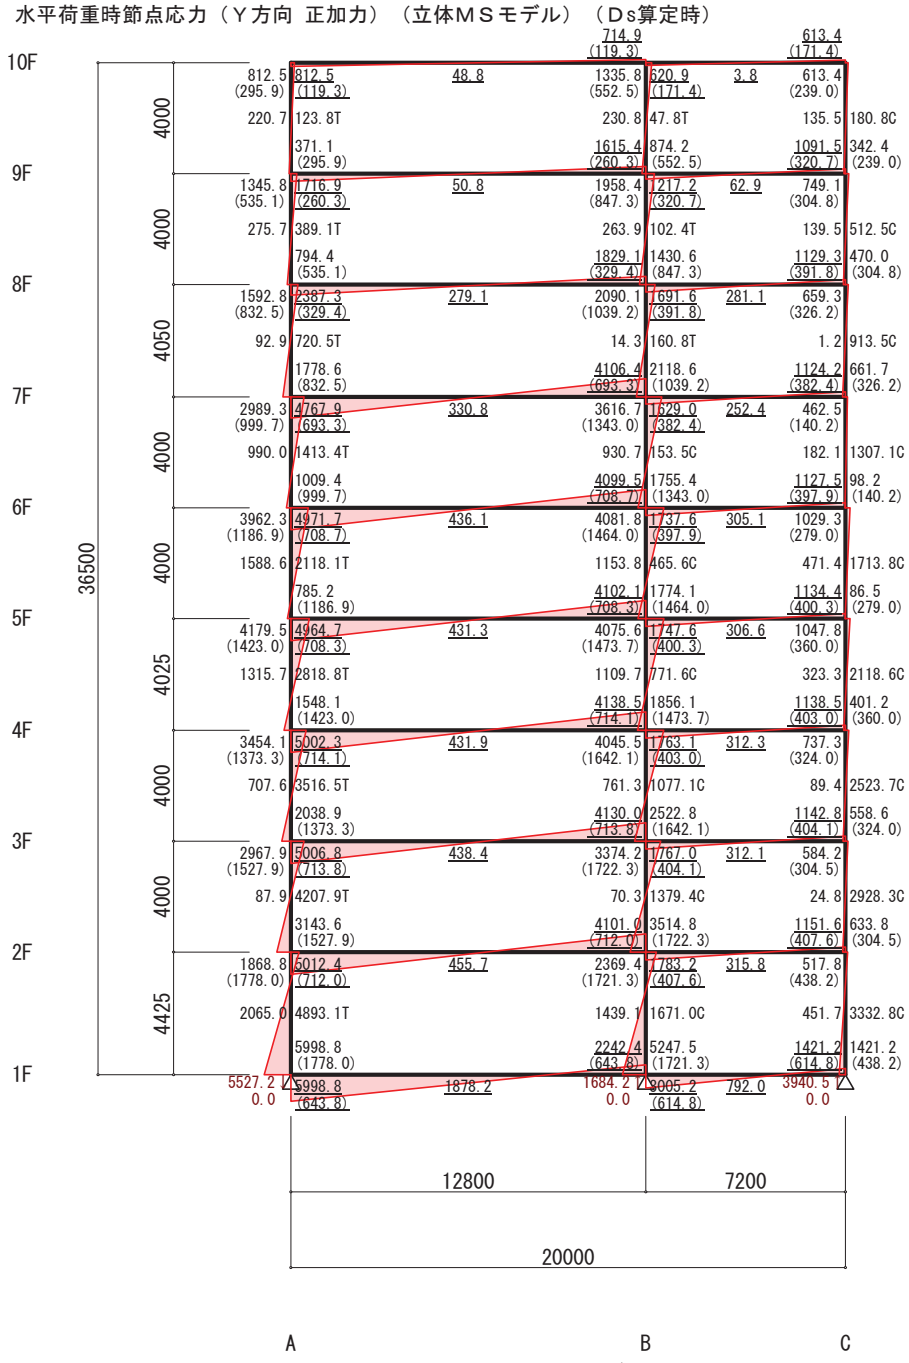

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

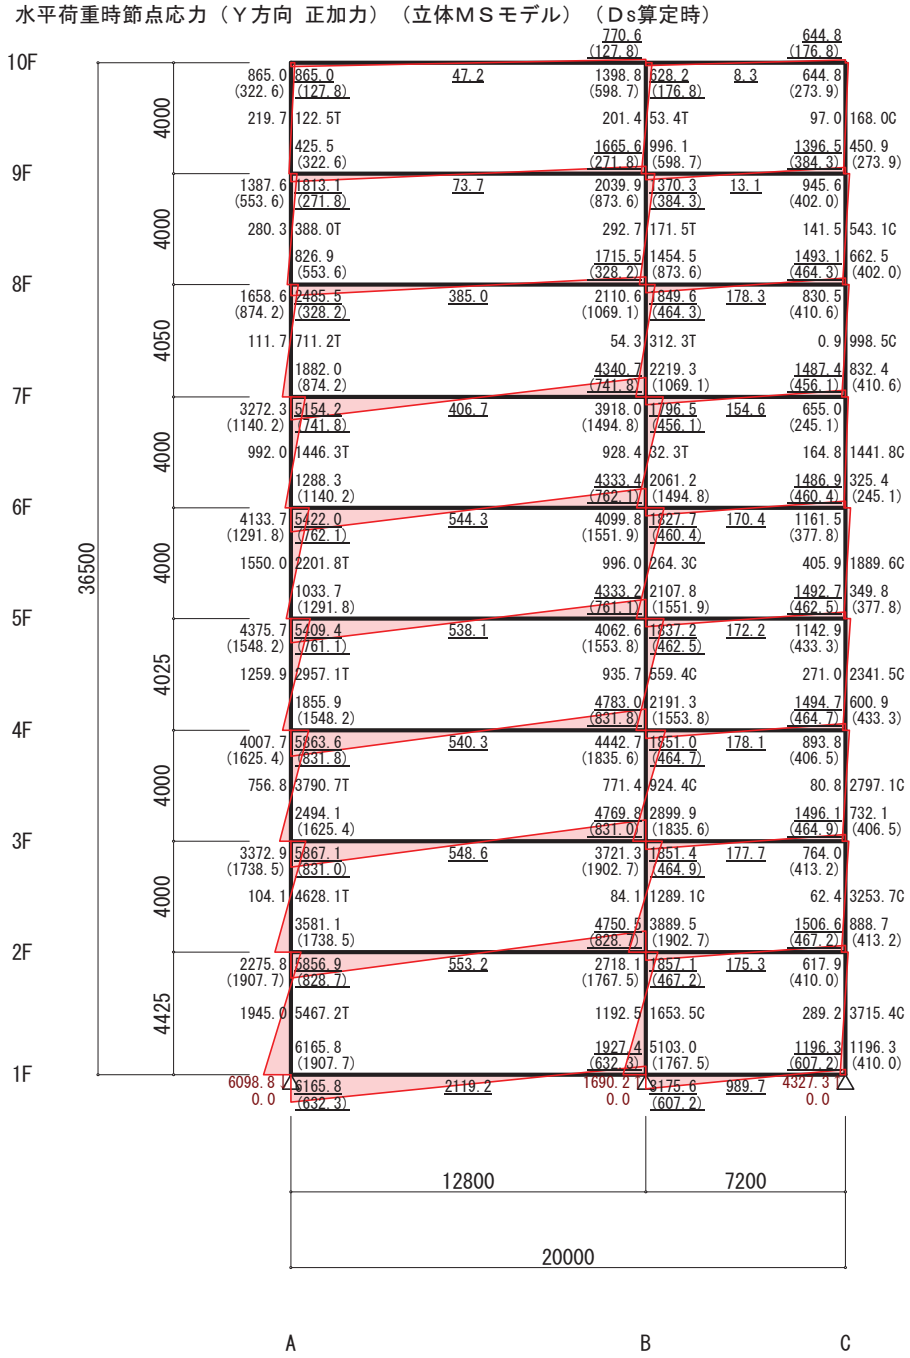

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

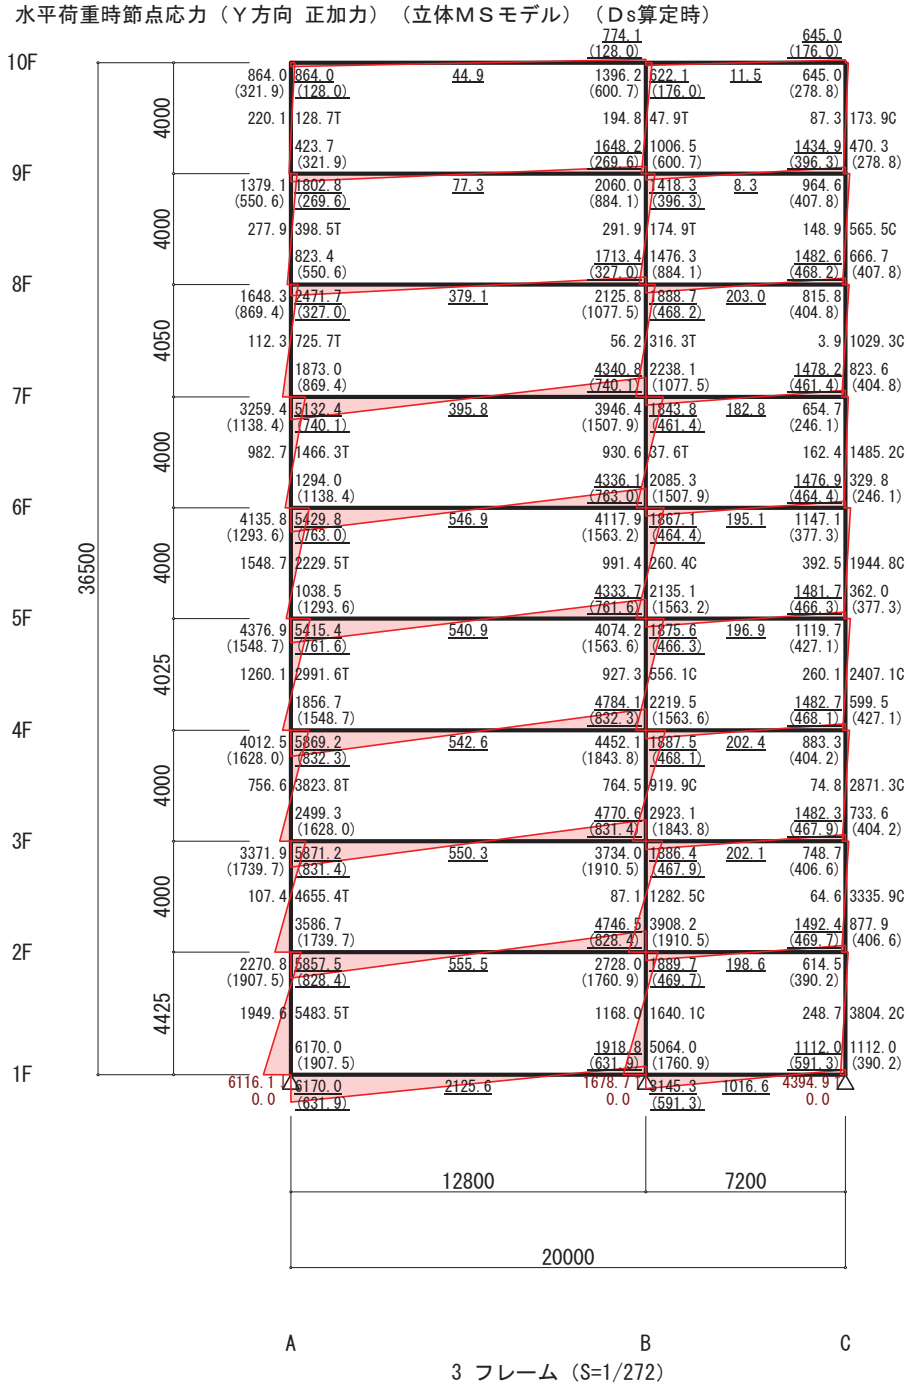

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

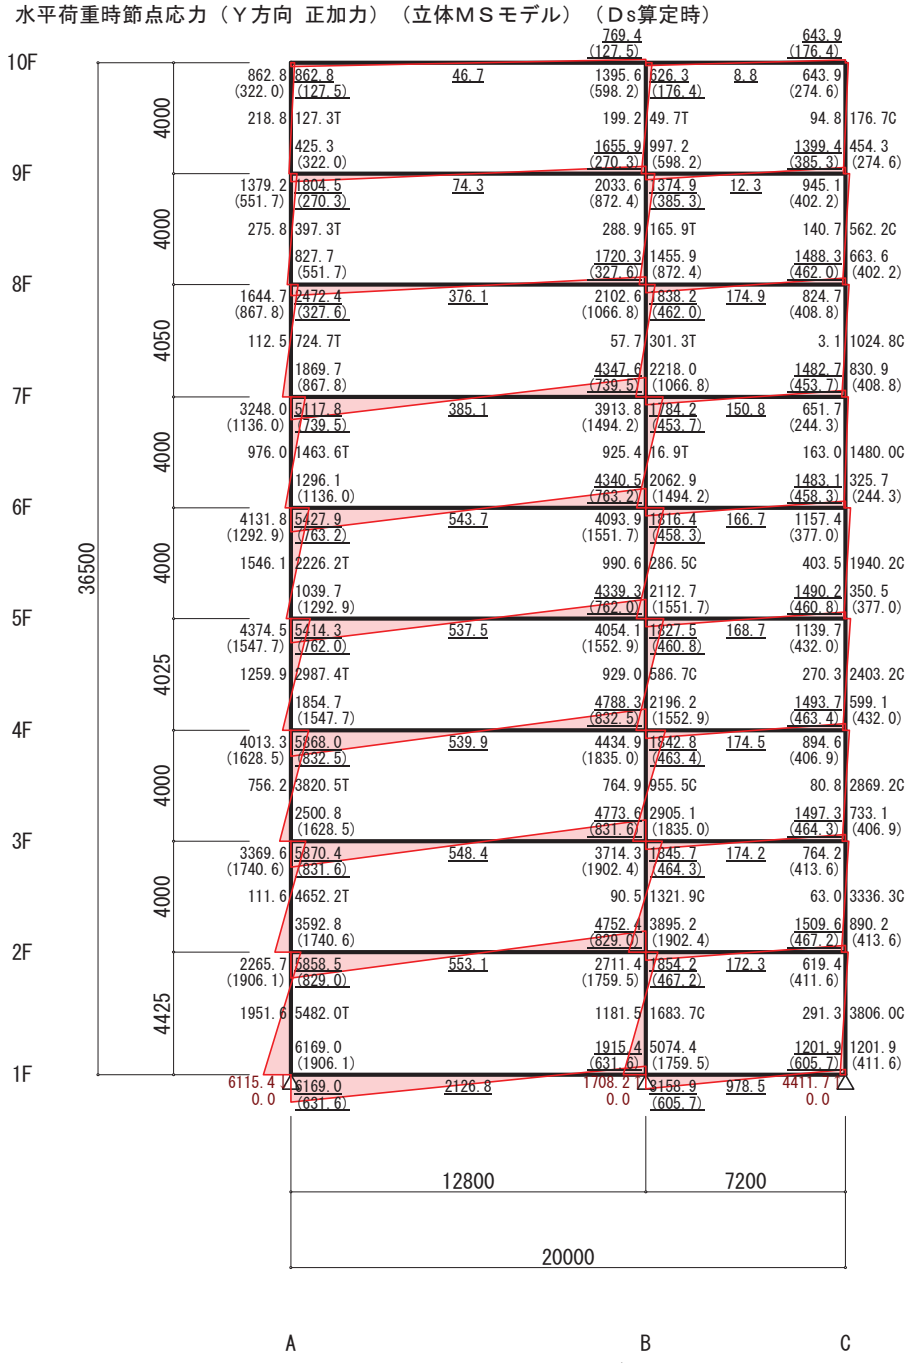

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

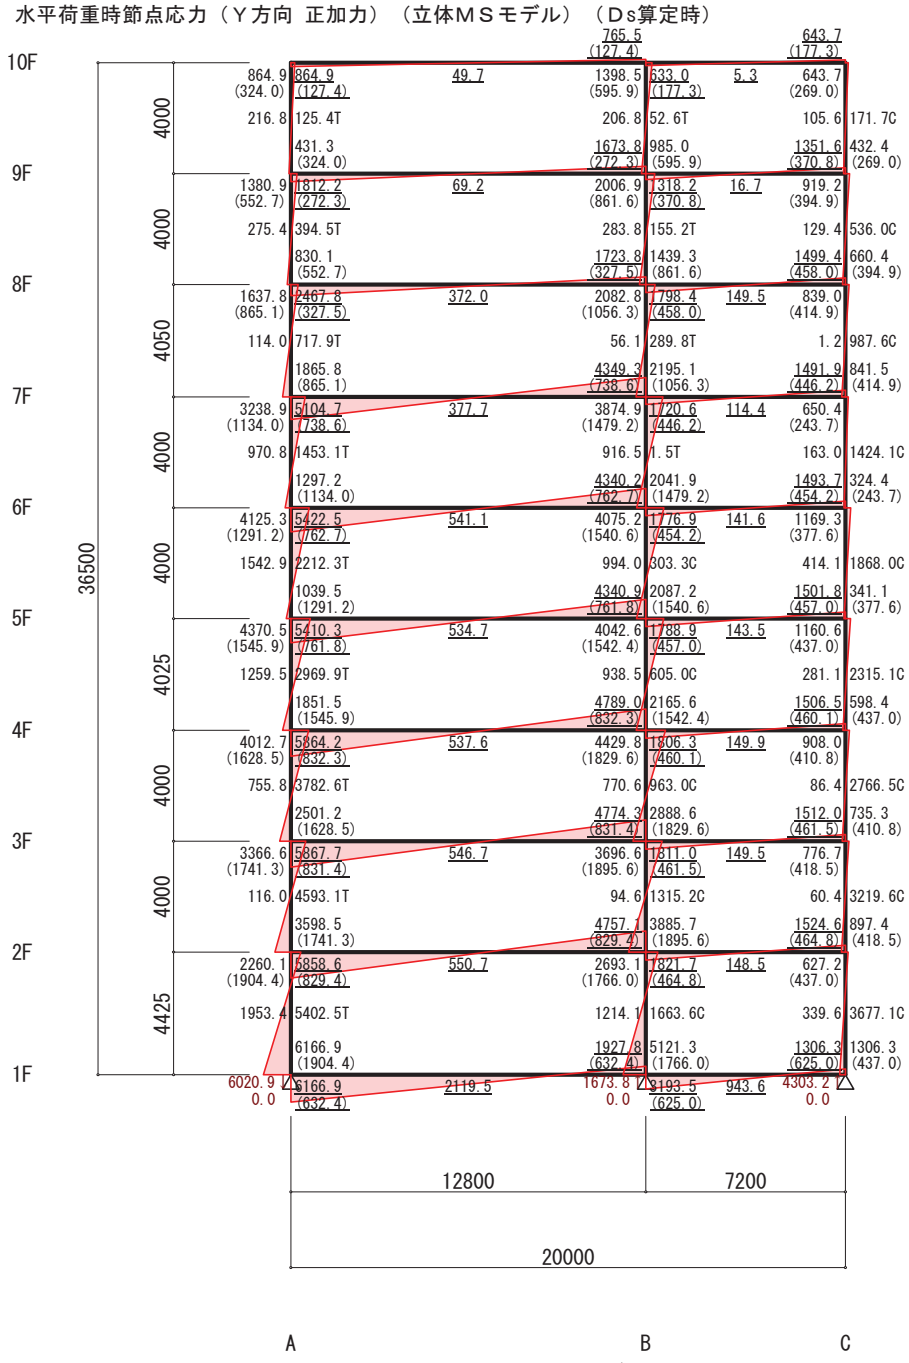

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

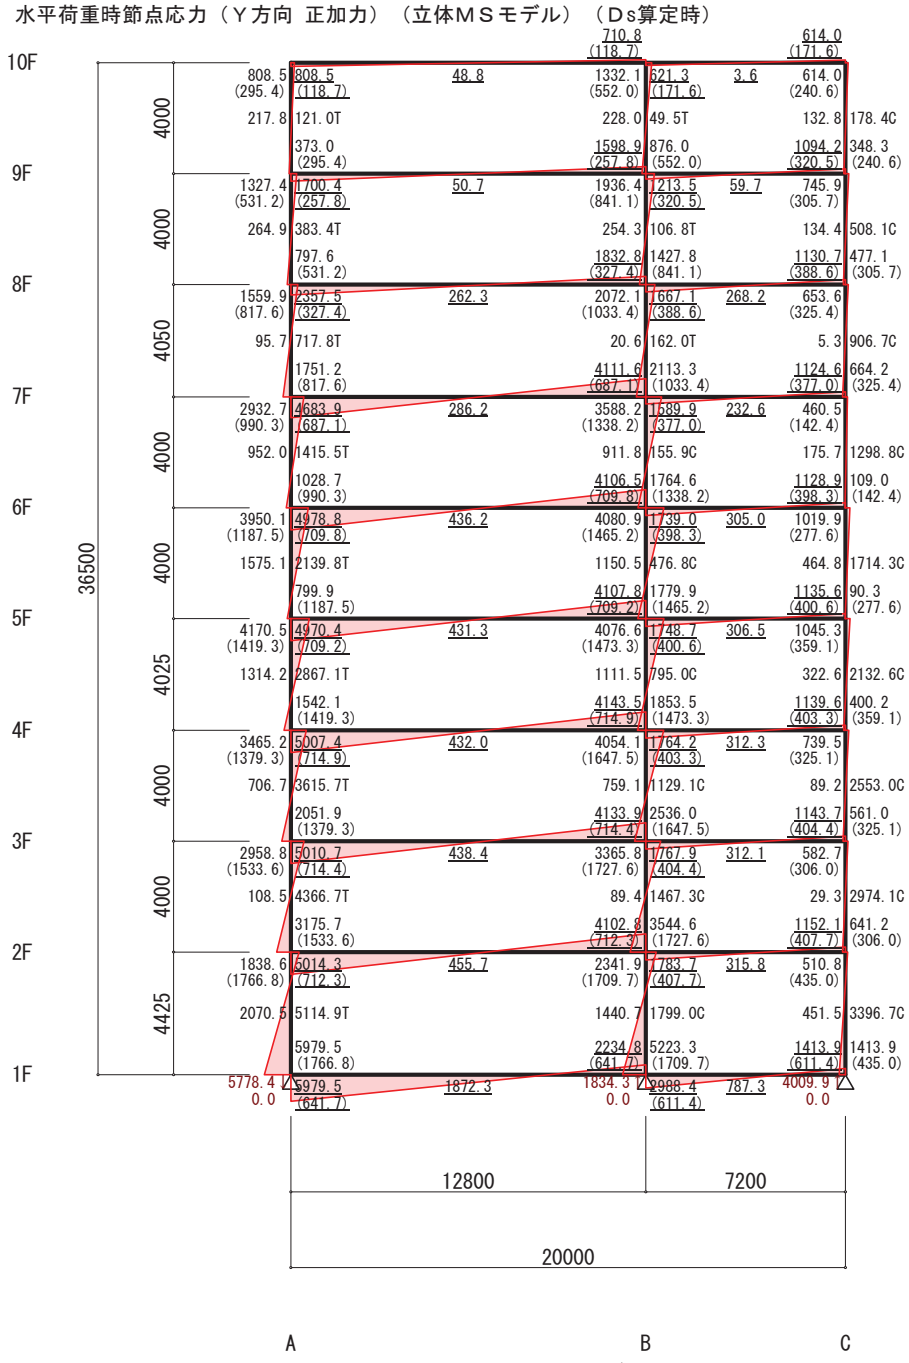

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

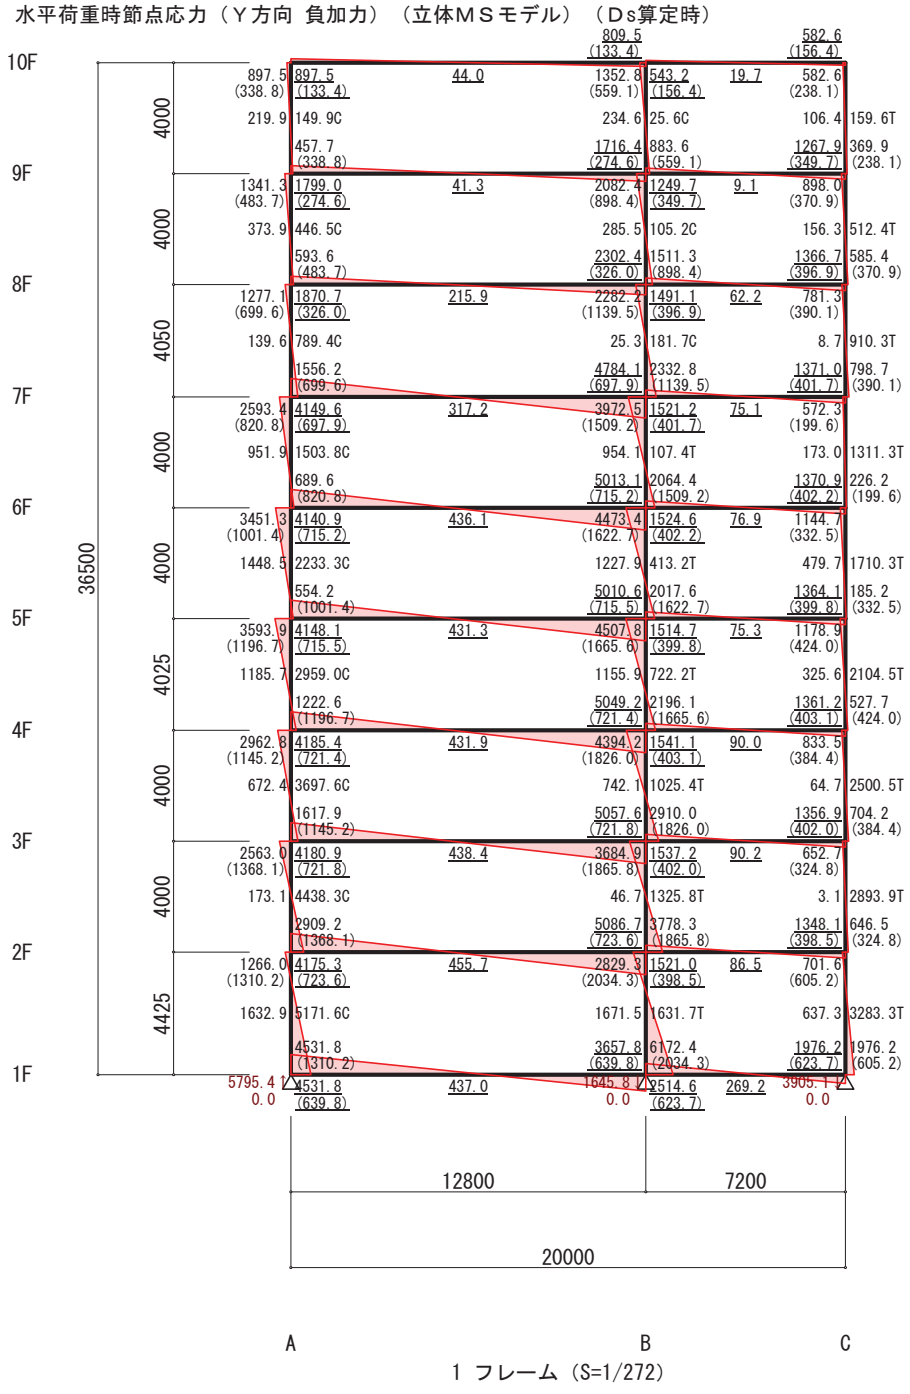

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

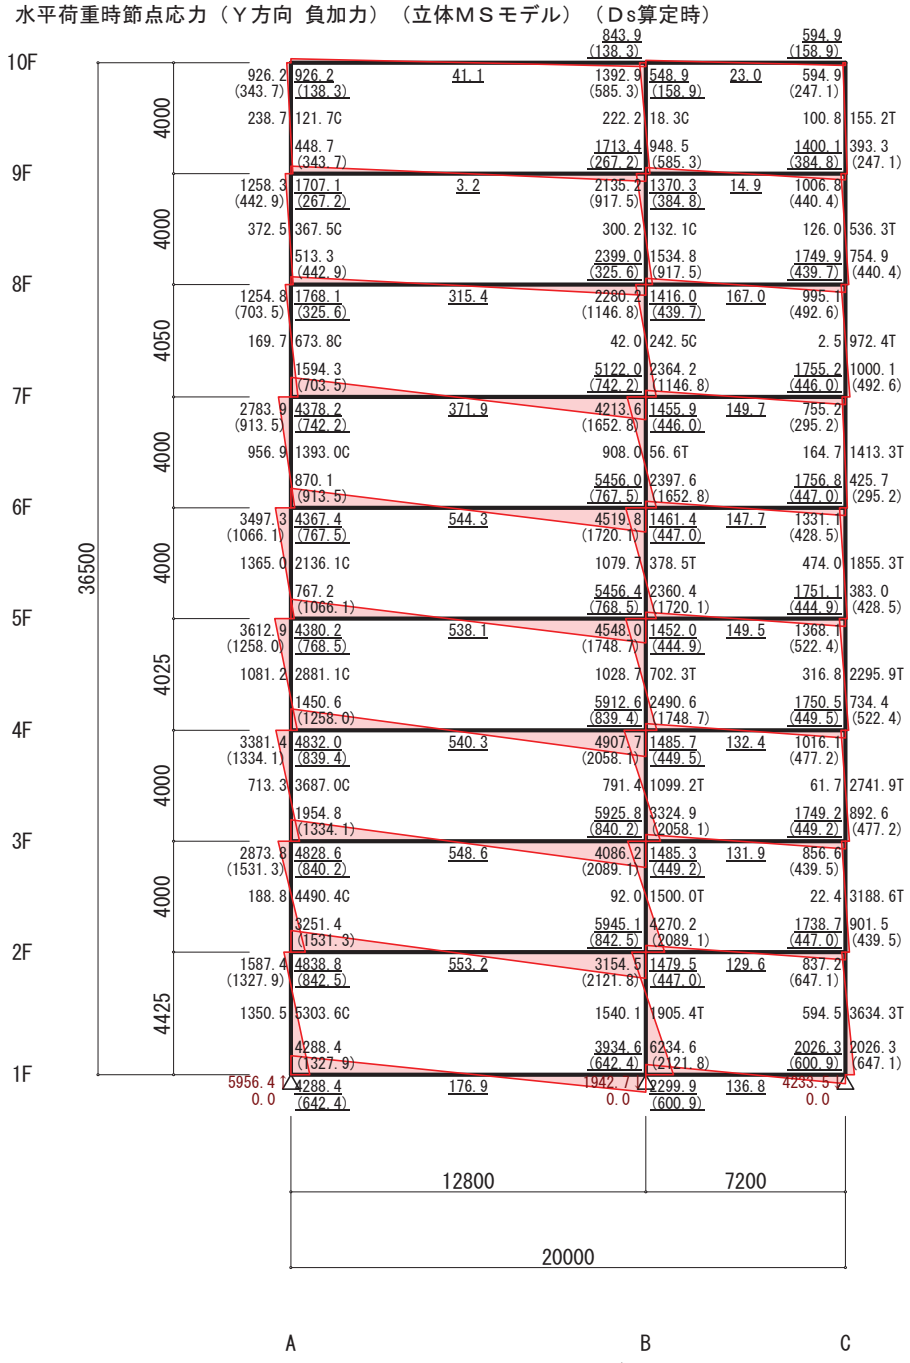

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

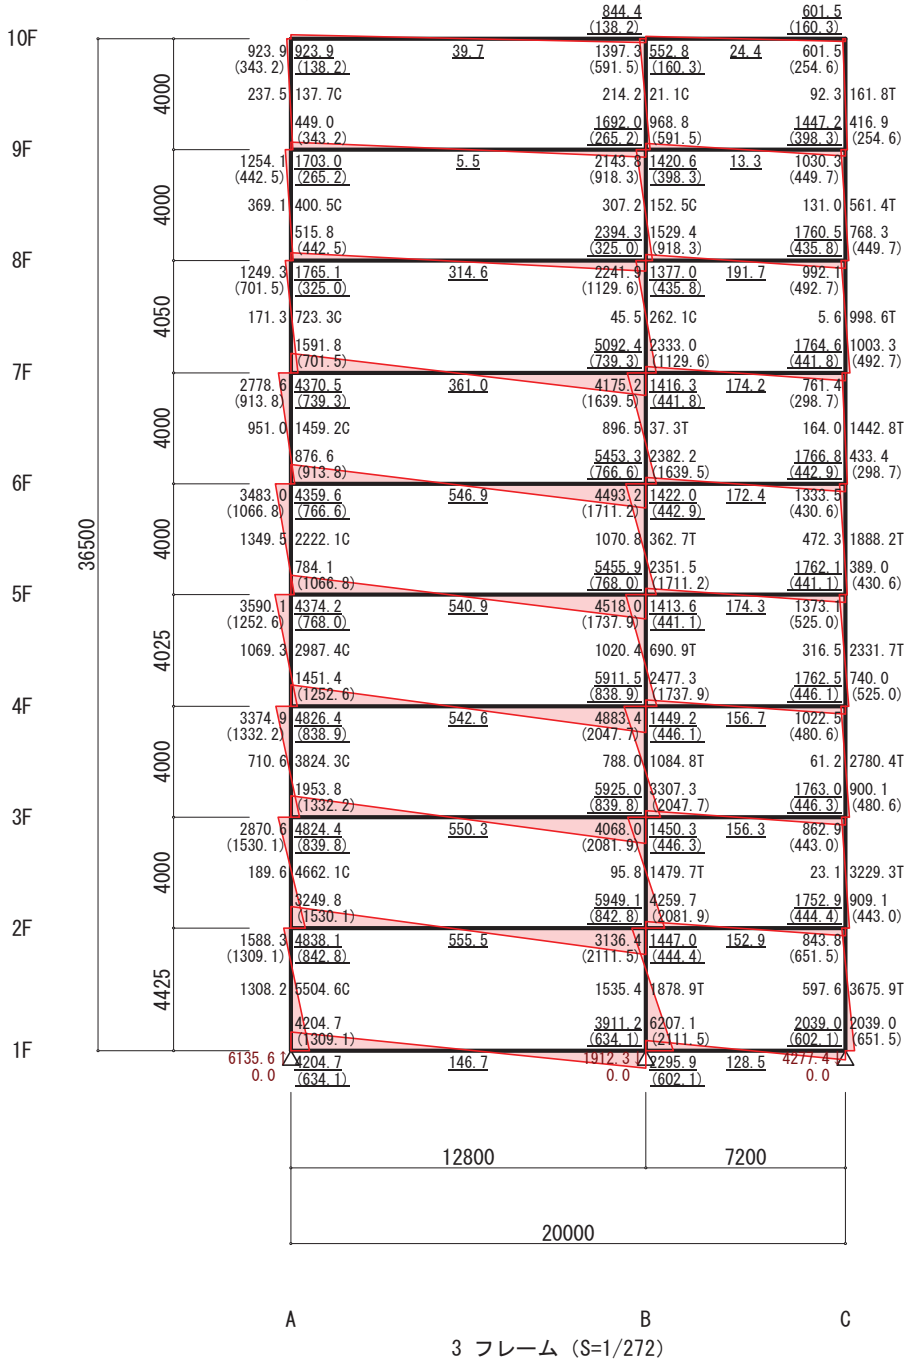

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

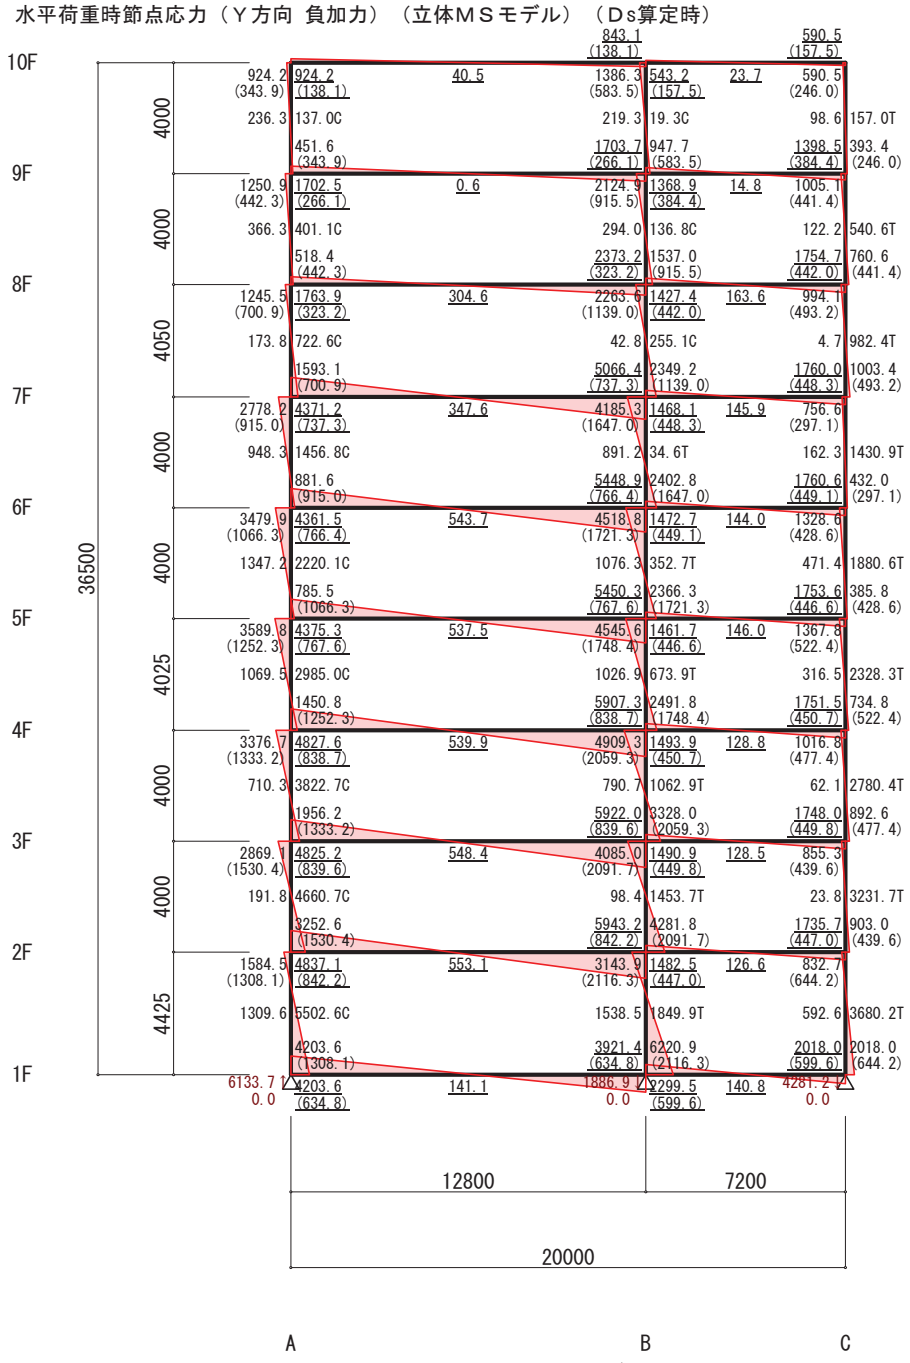

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

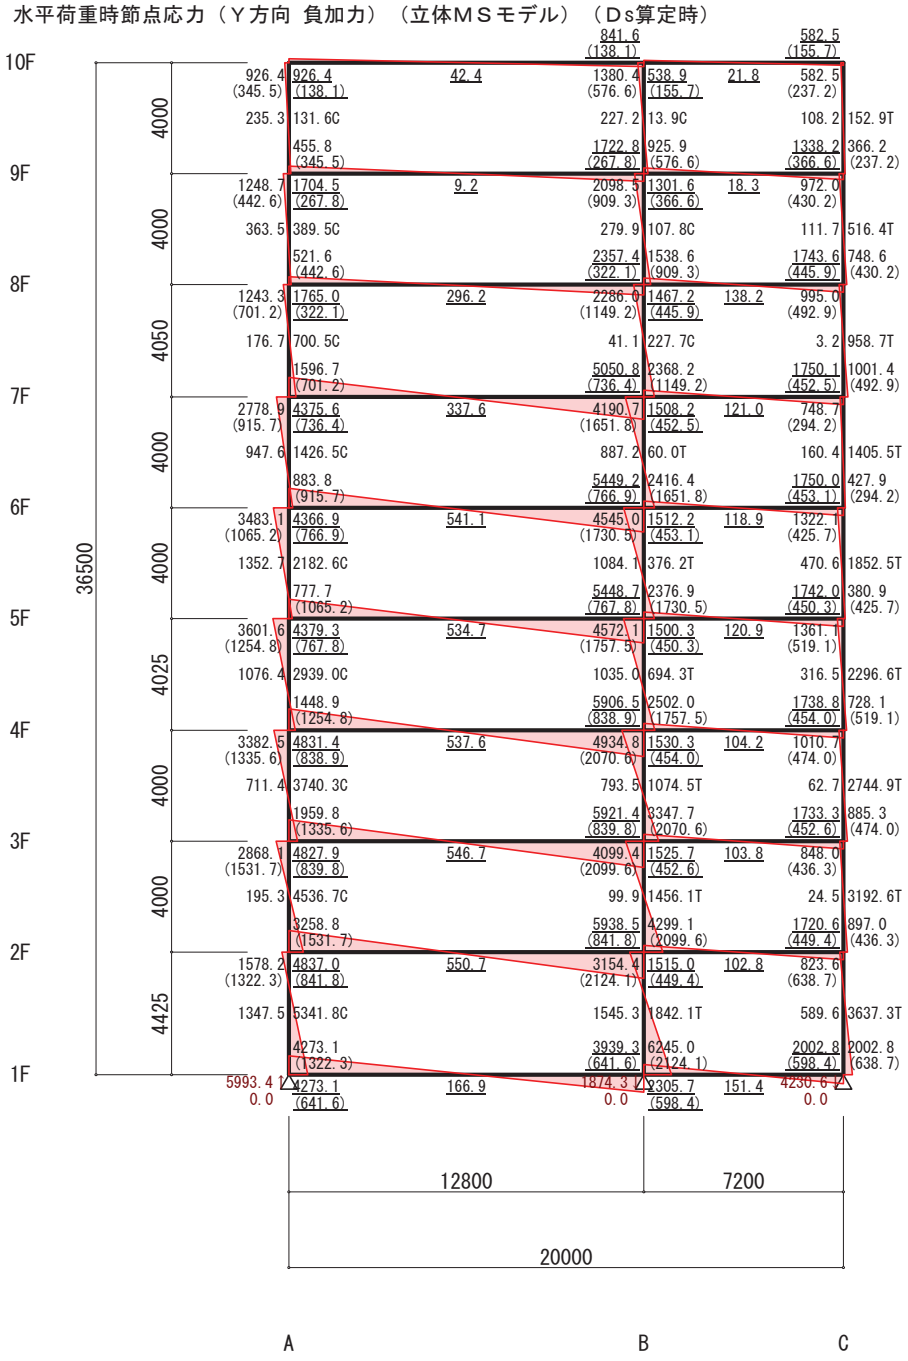

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

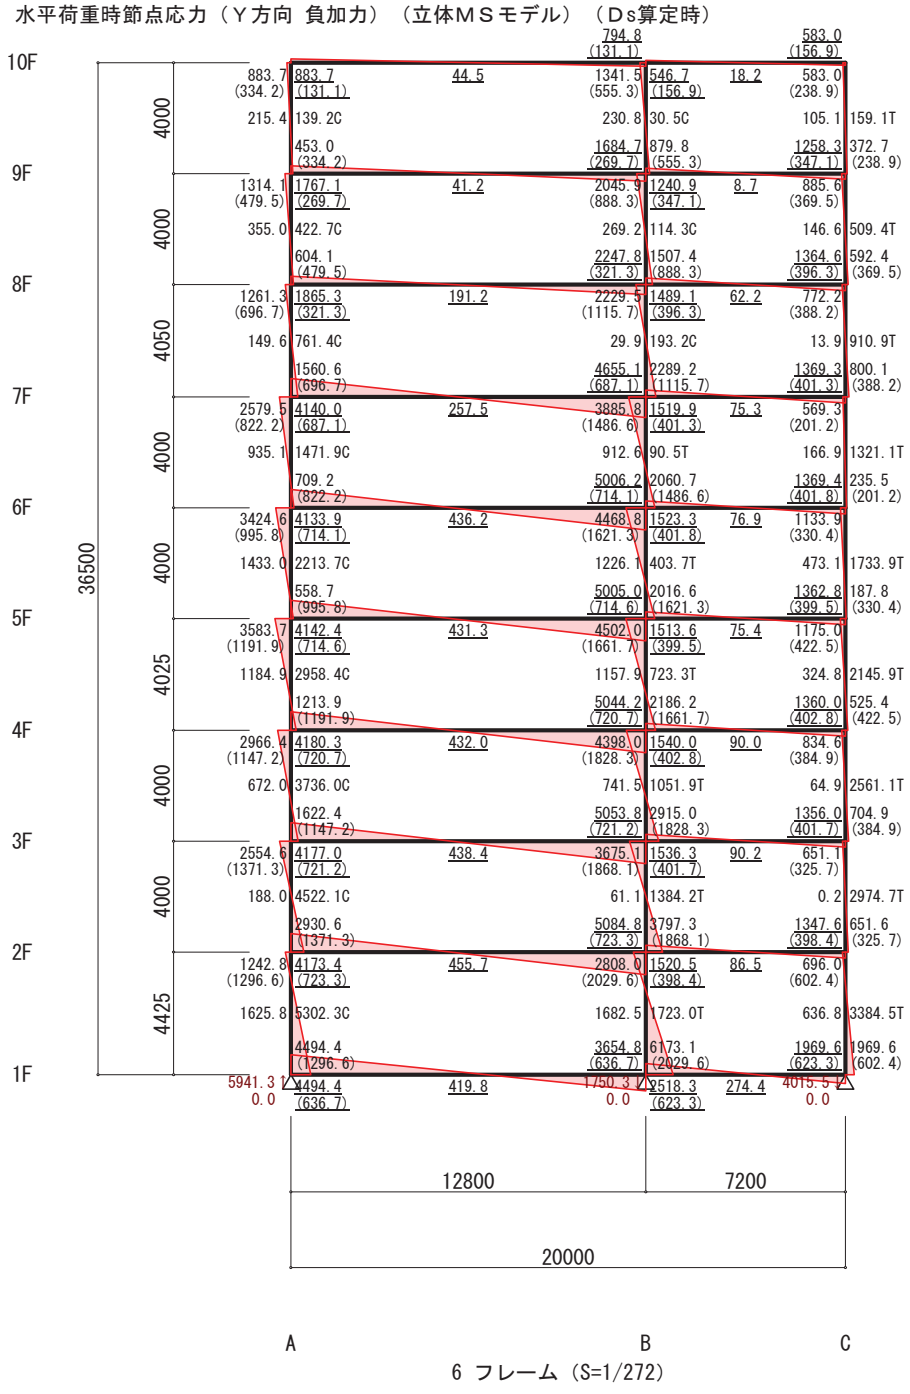

6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

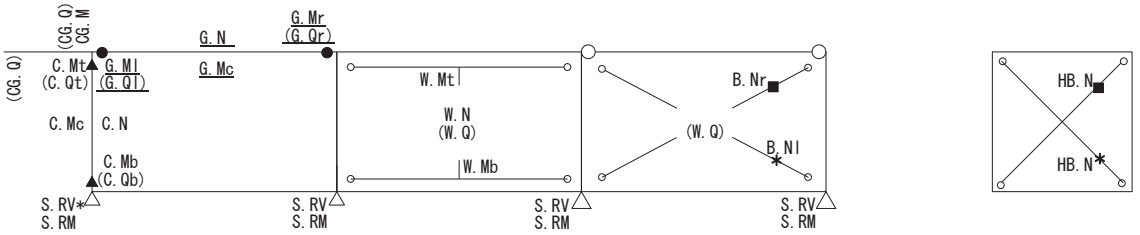

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

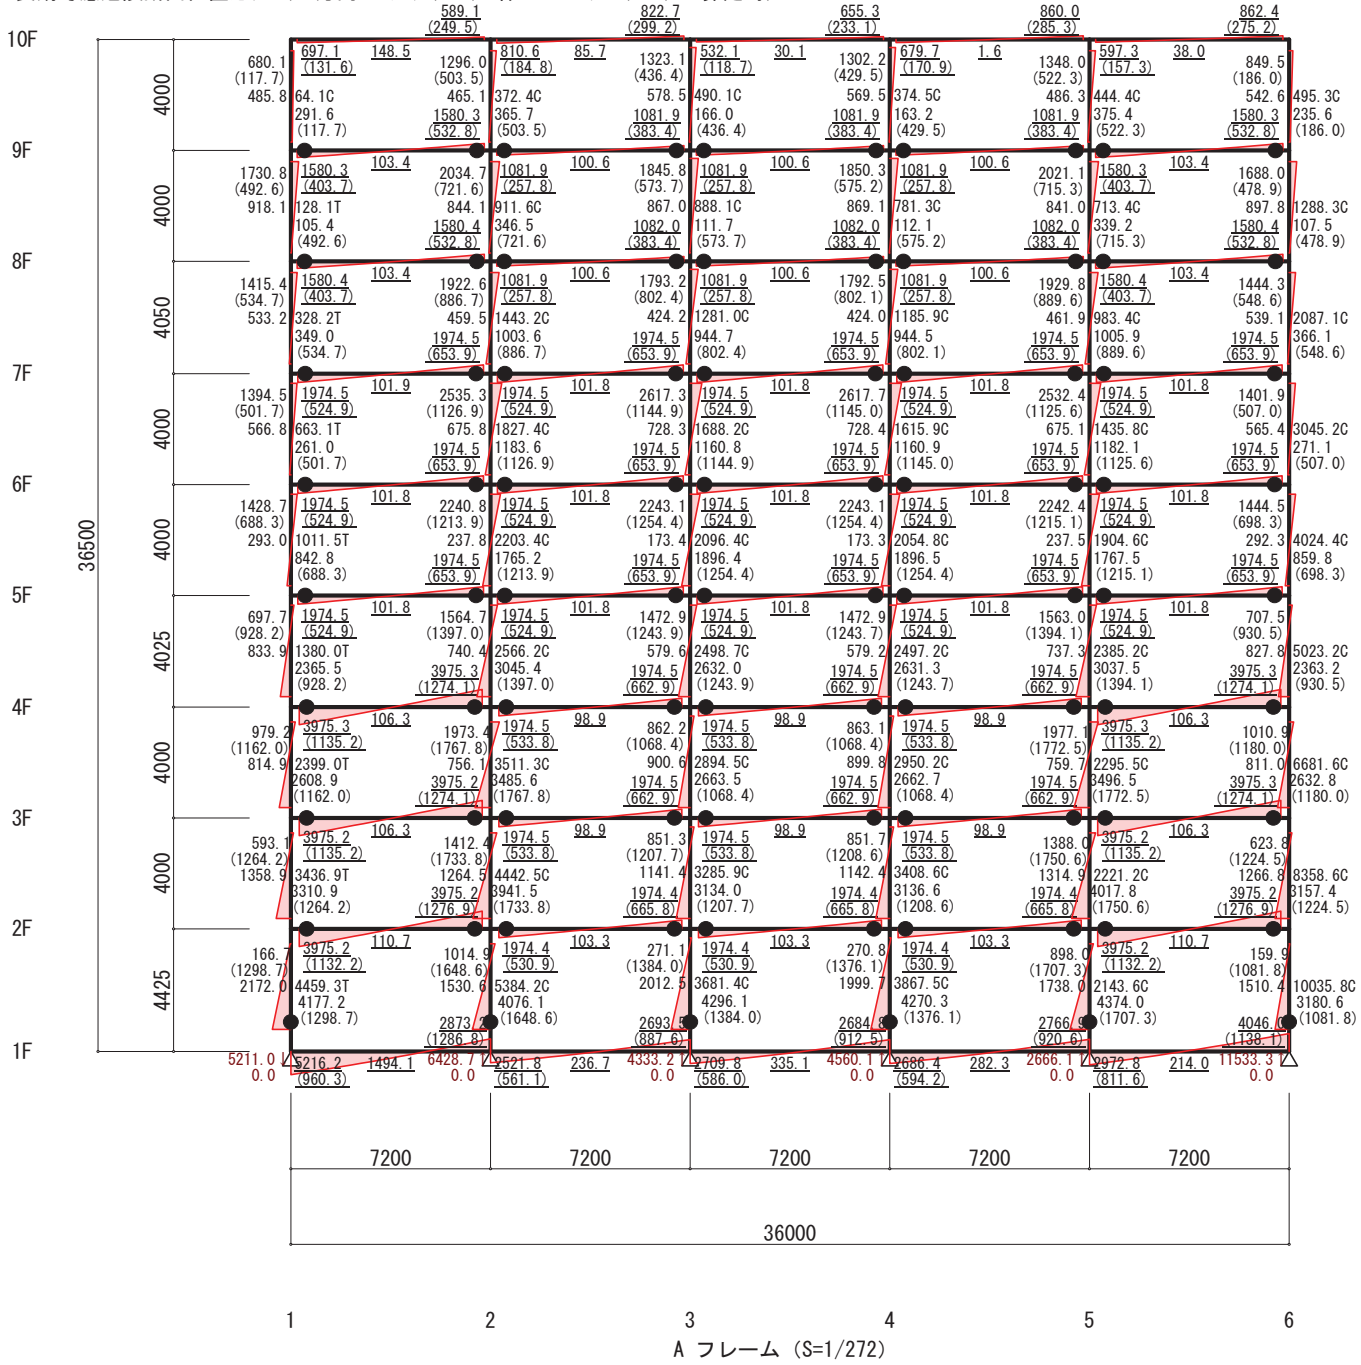

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

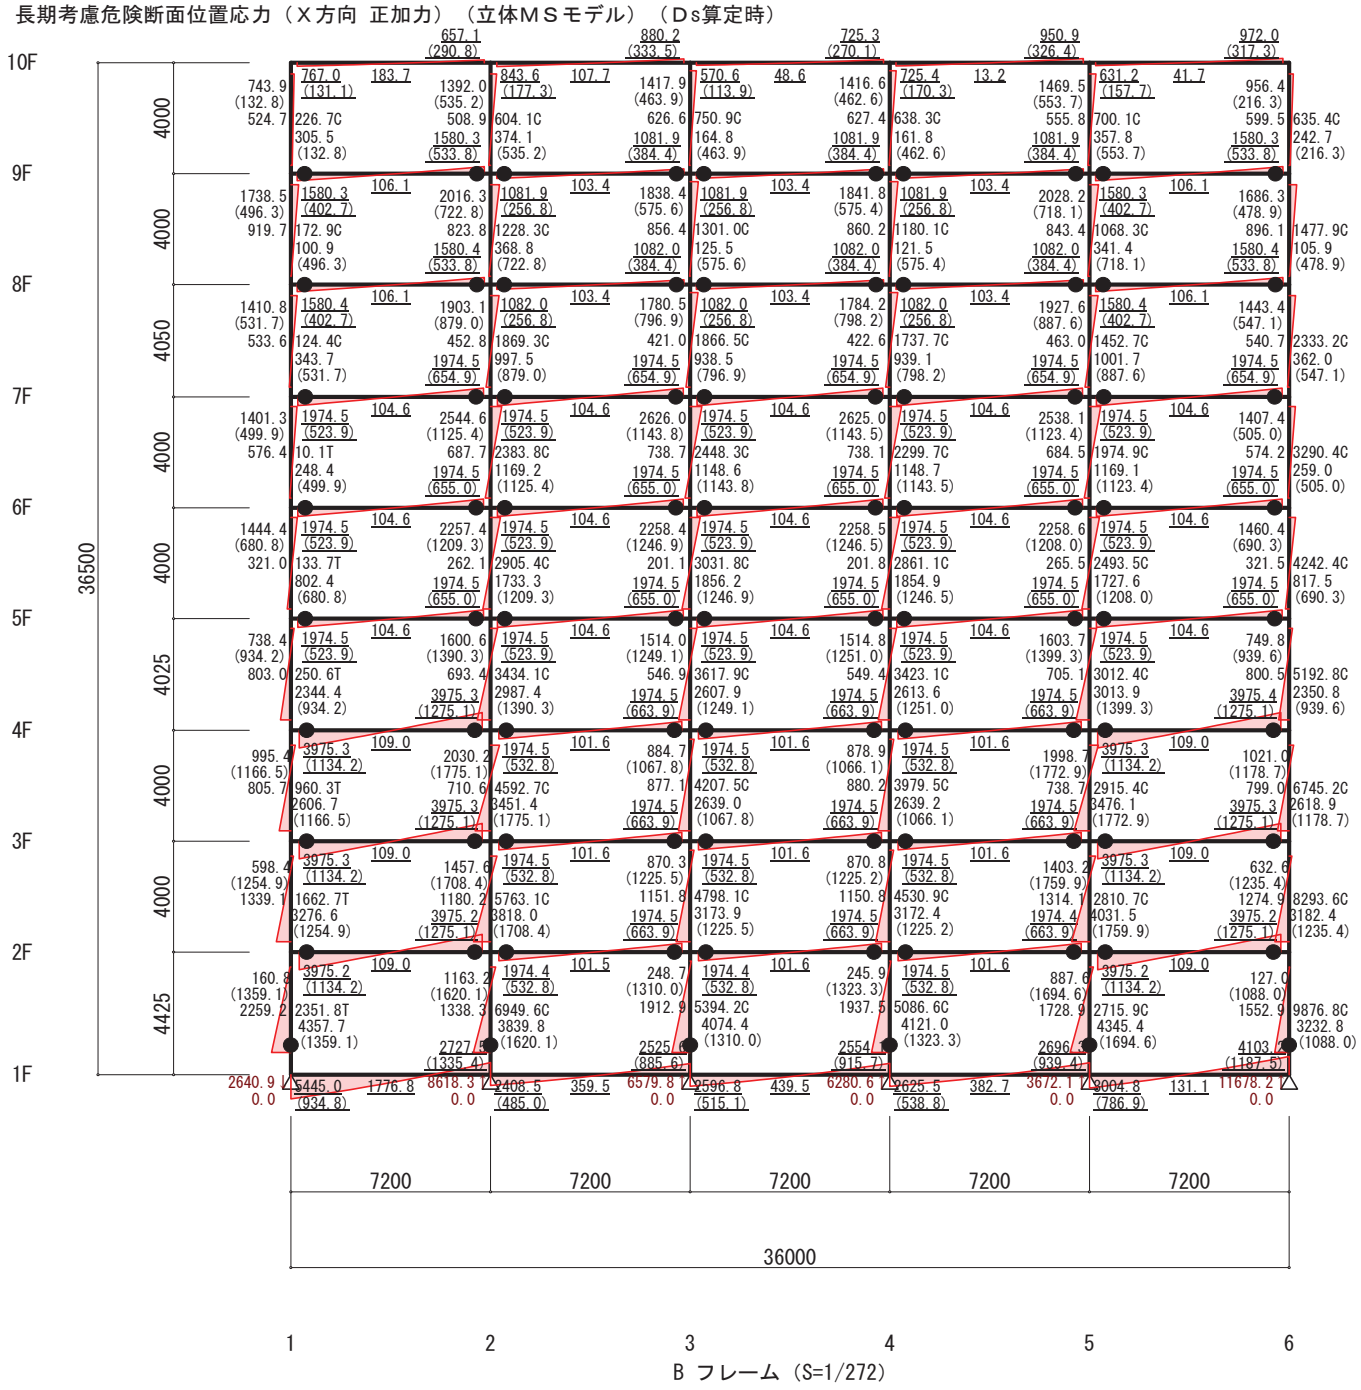

B フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

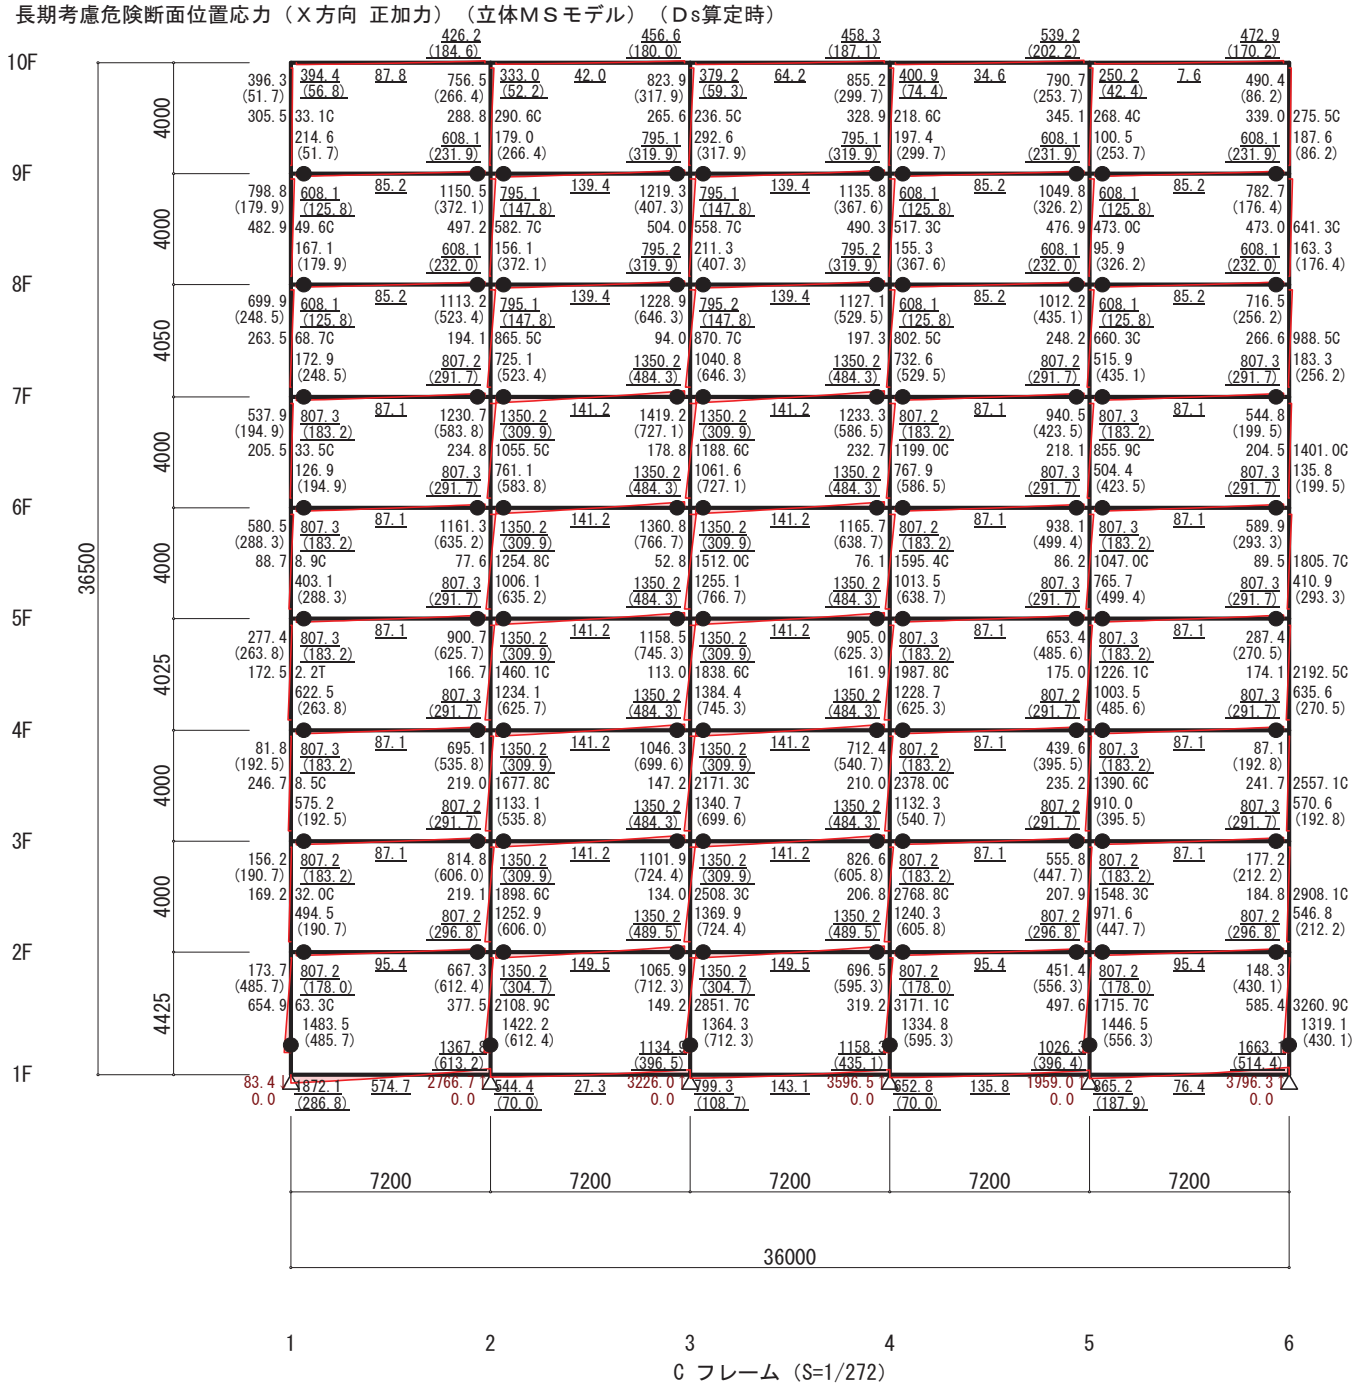

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

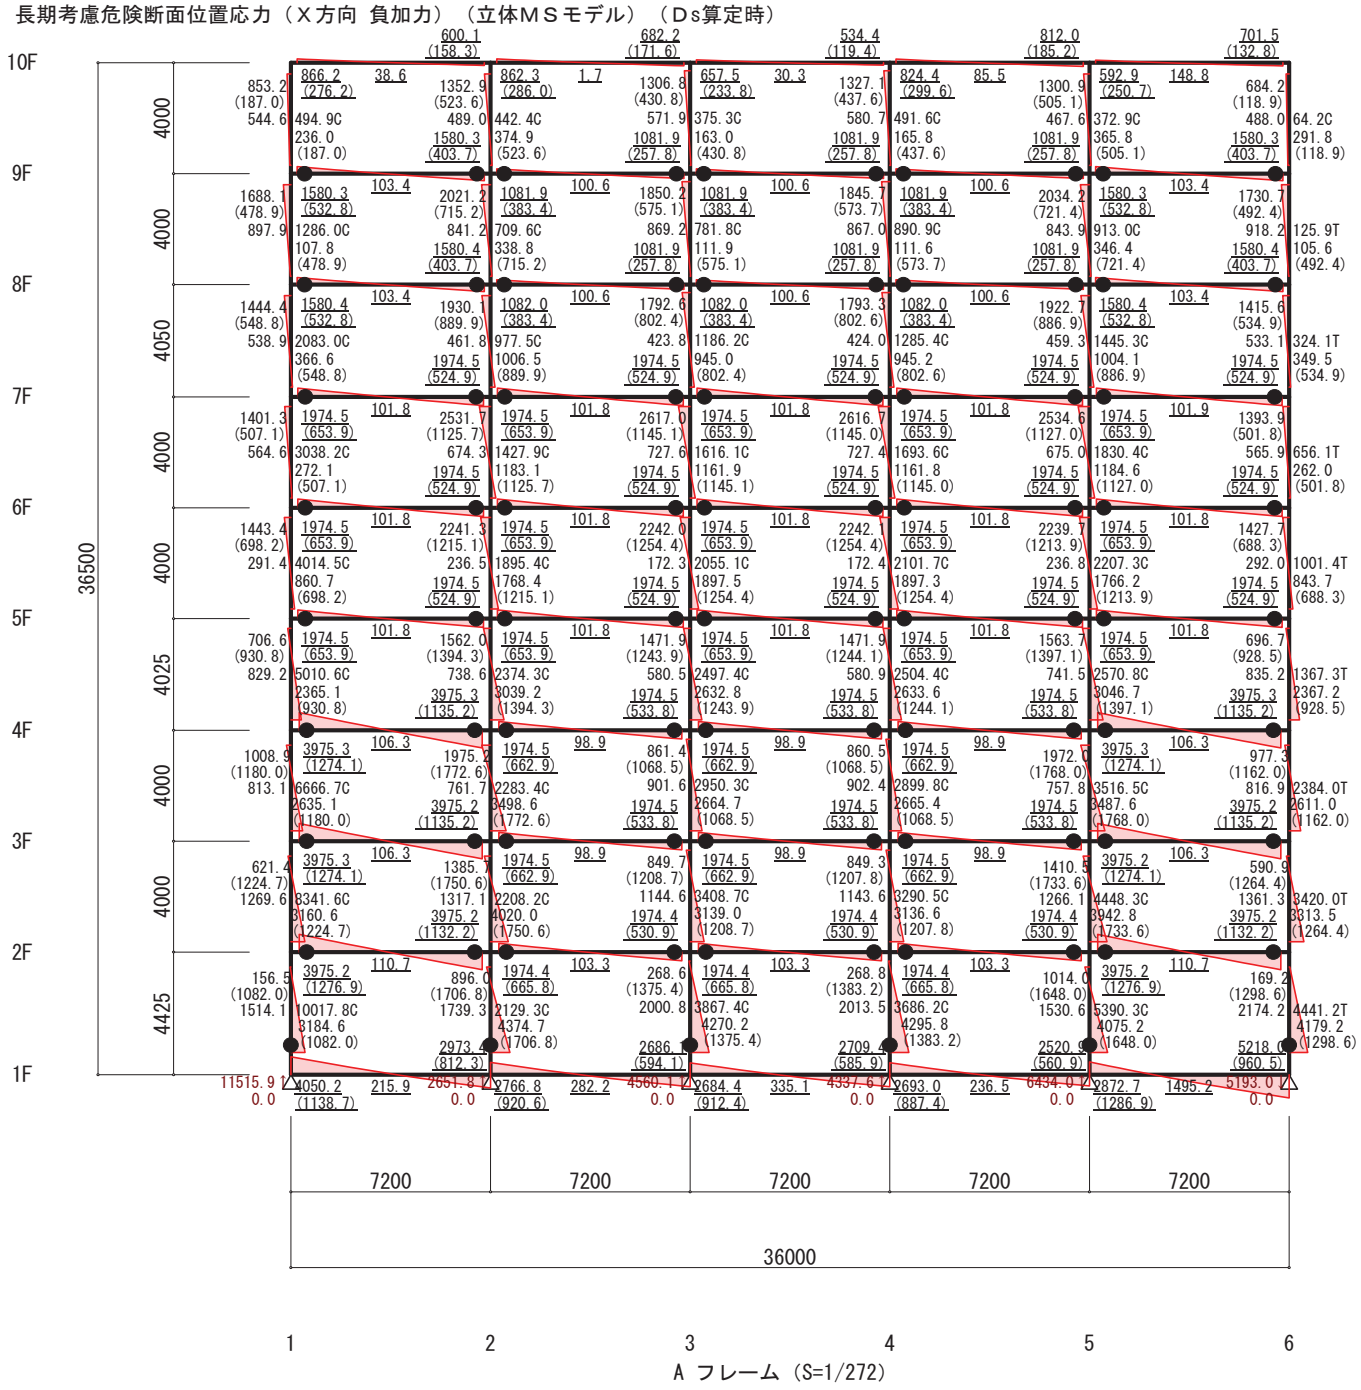

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

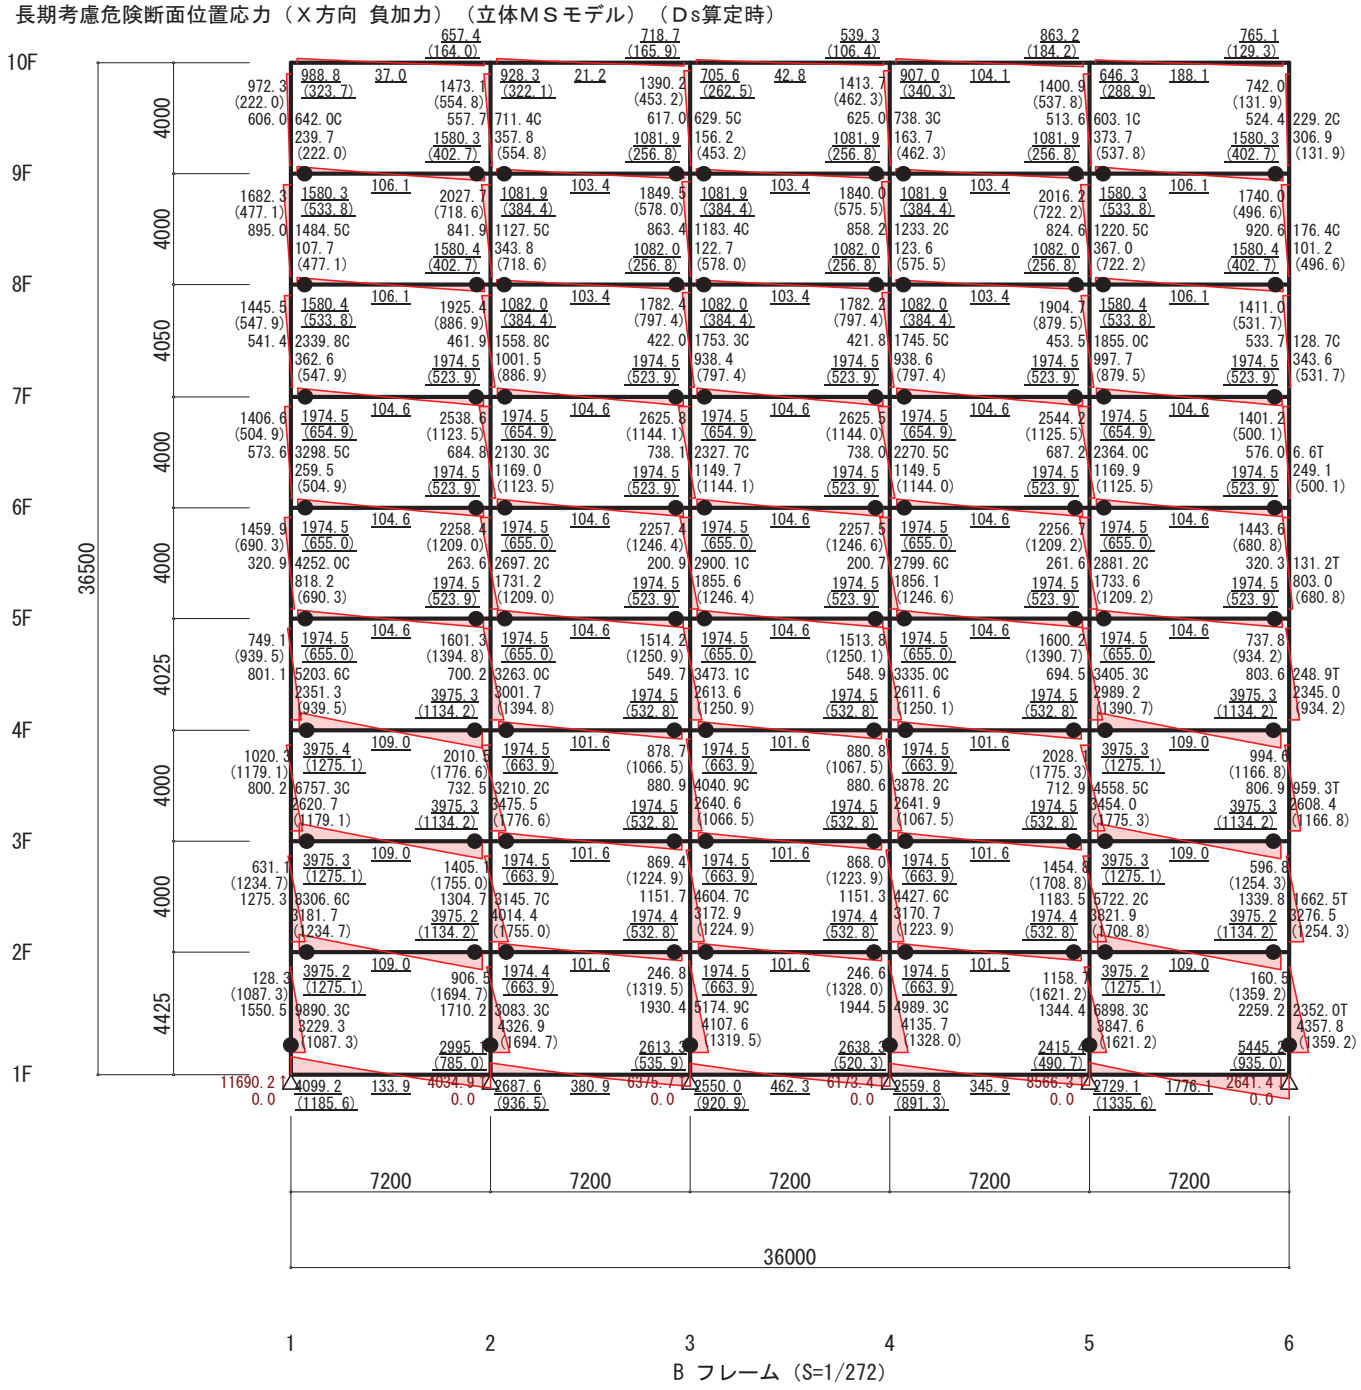

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

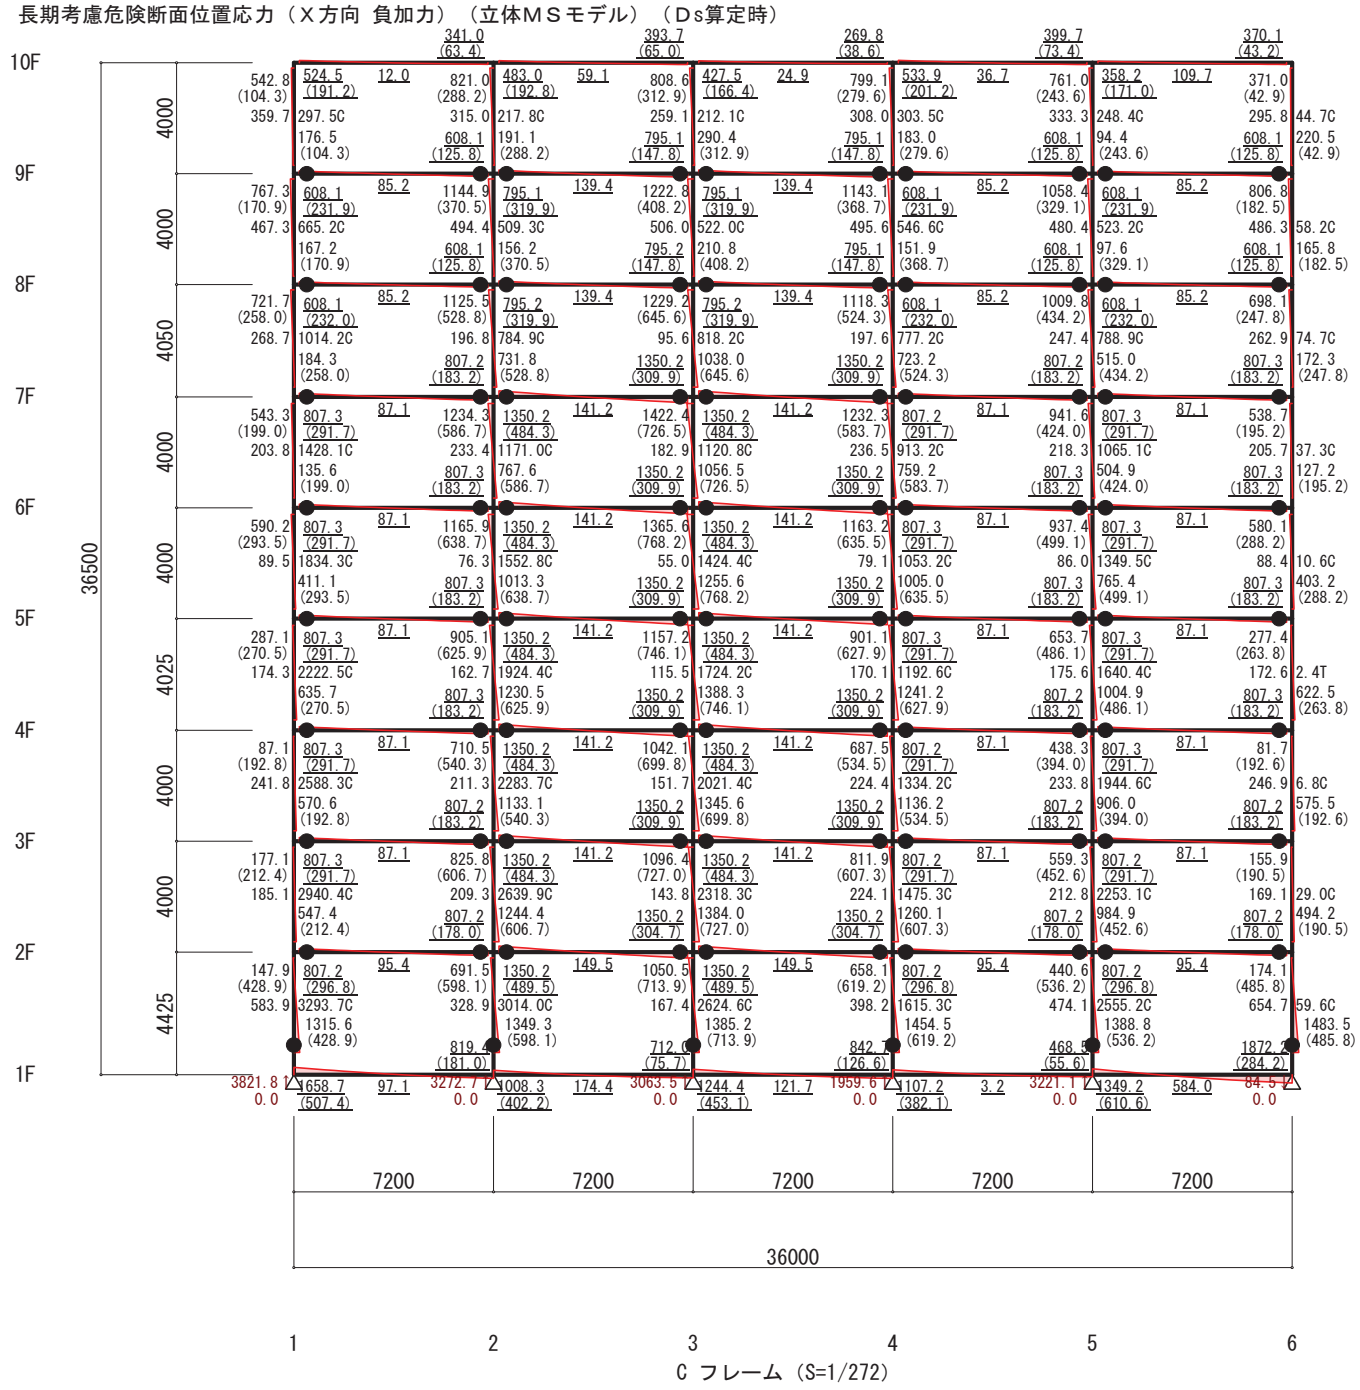

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

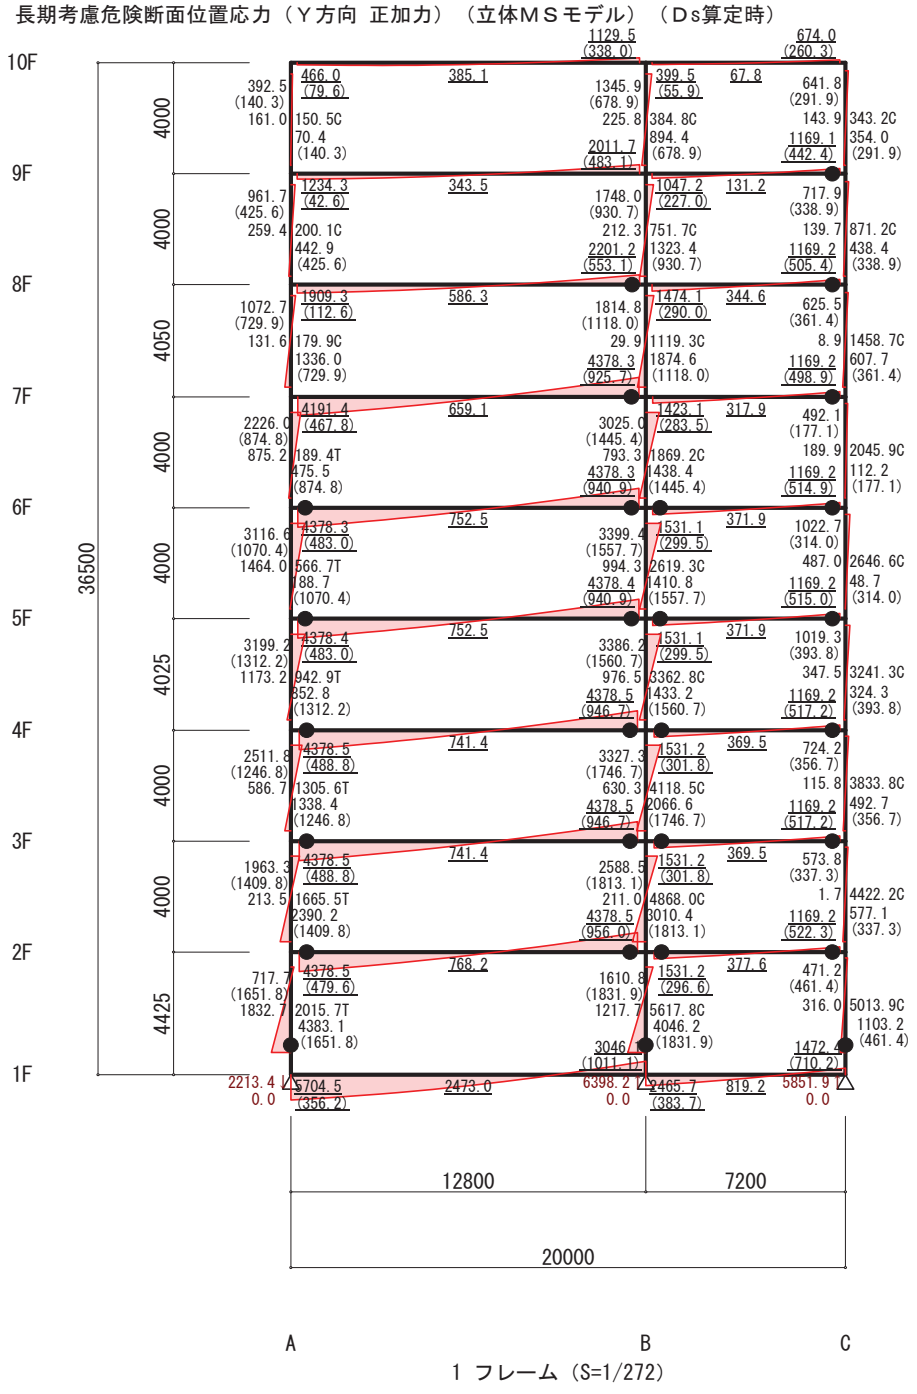

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

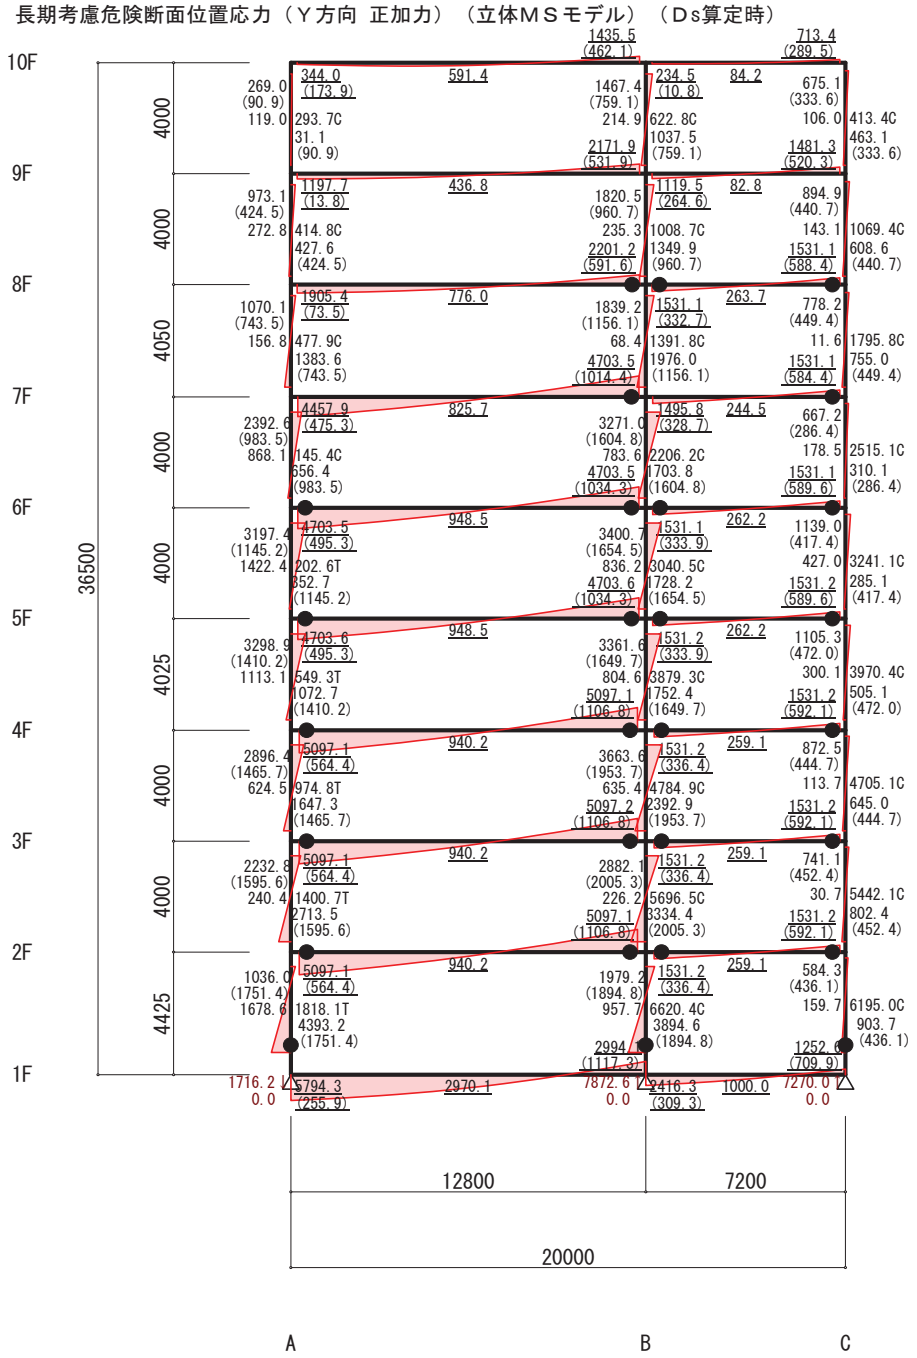

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

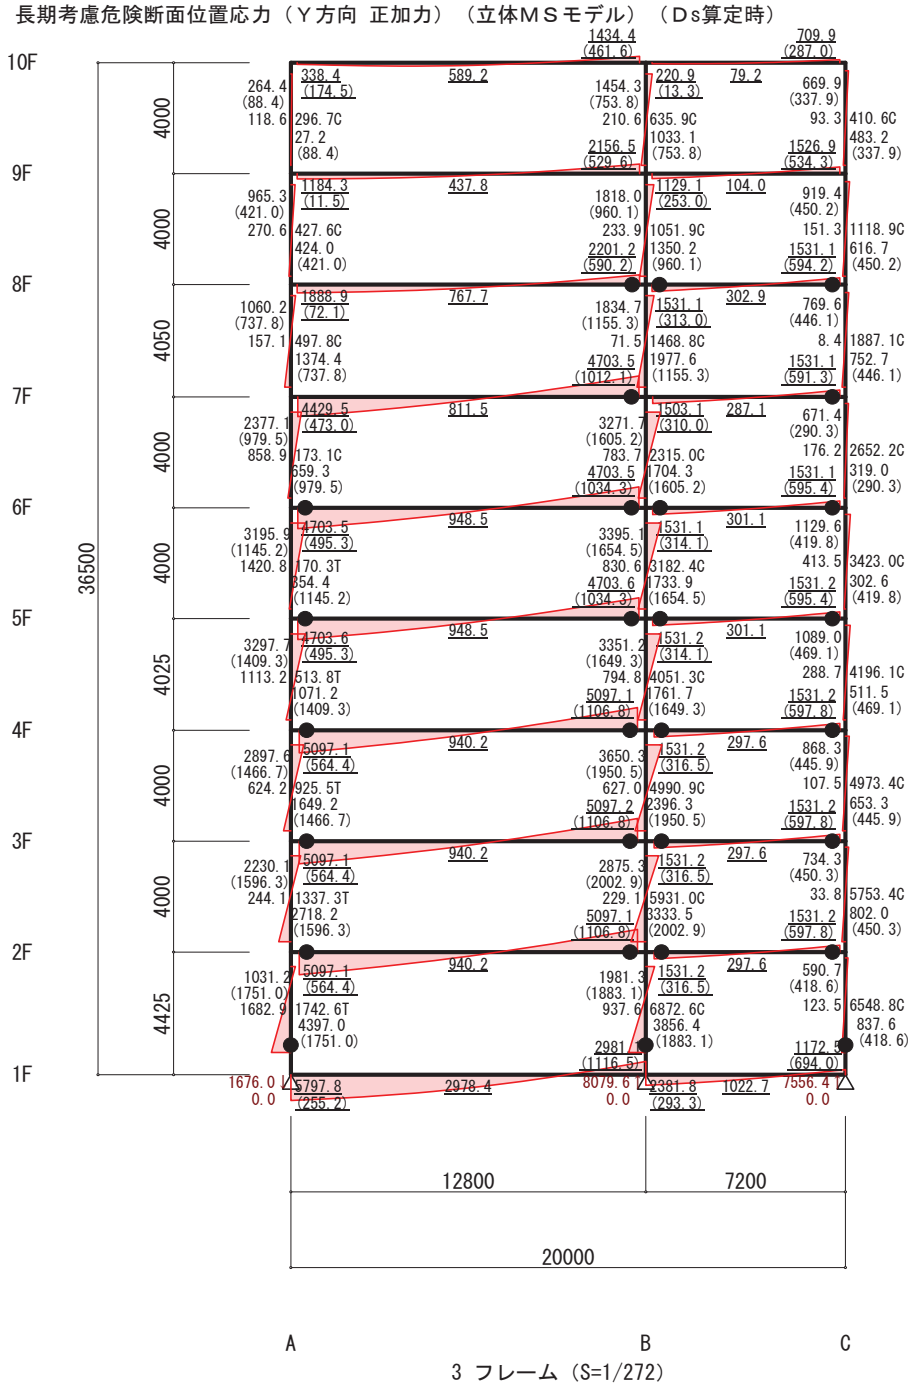

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

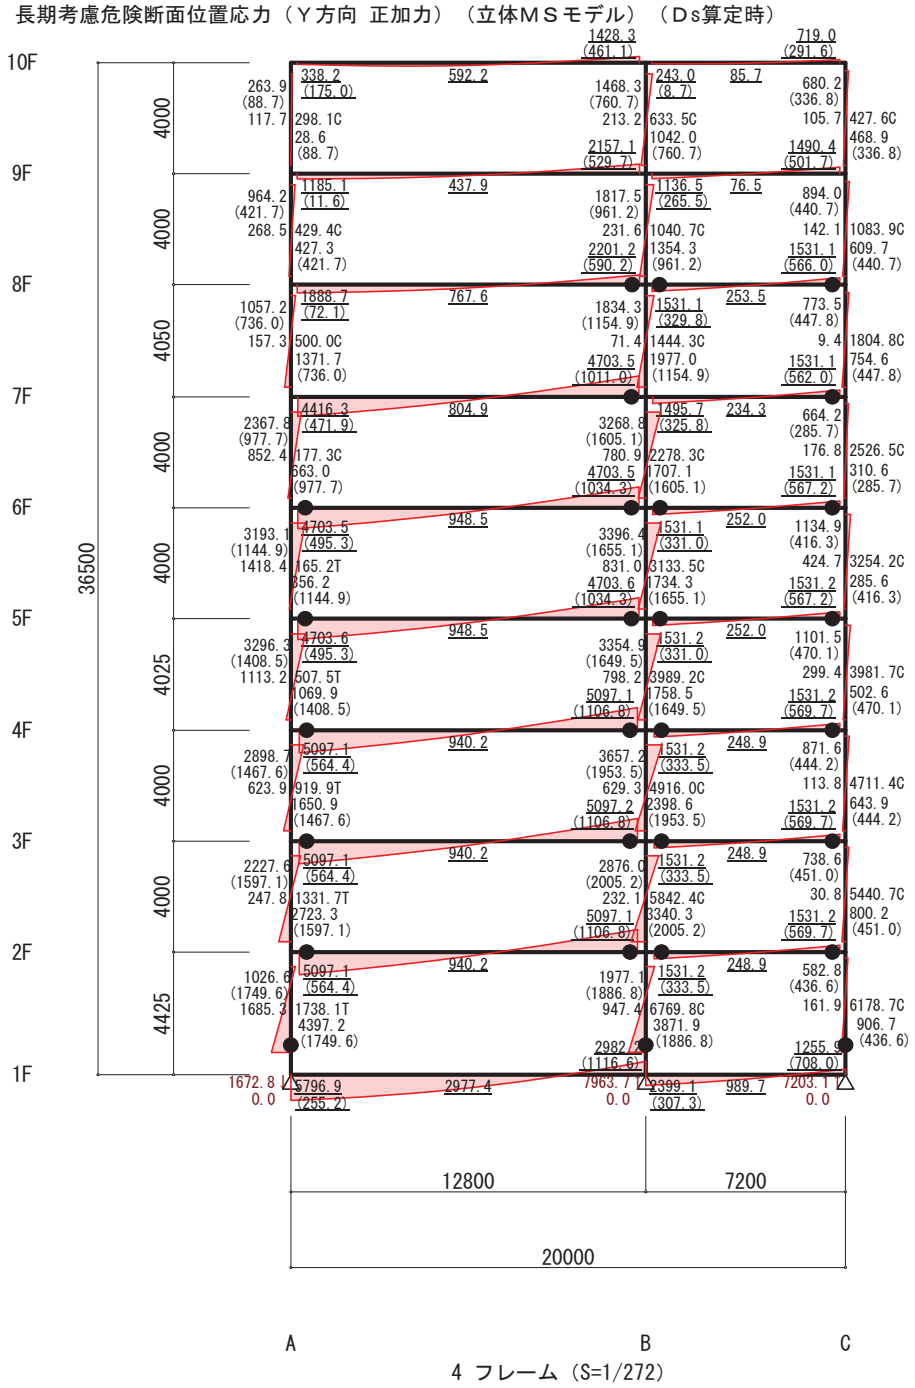

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

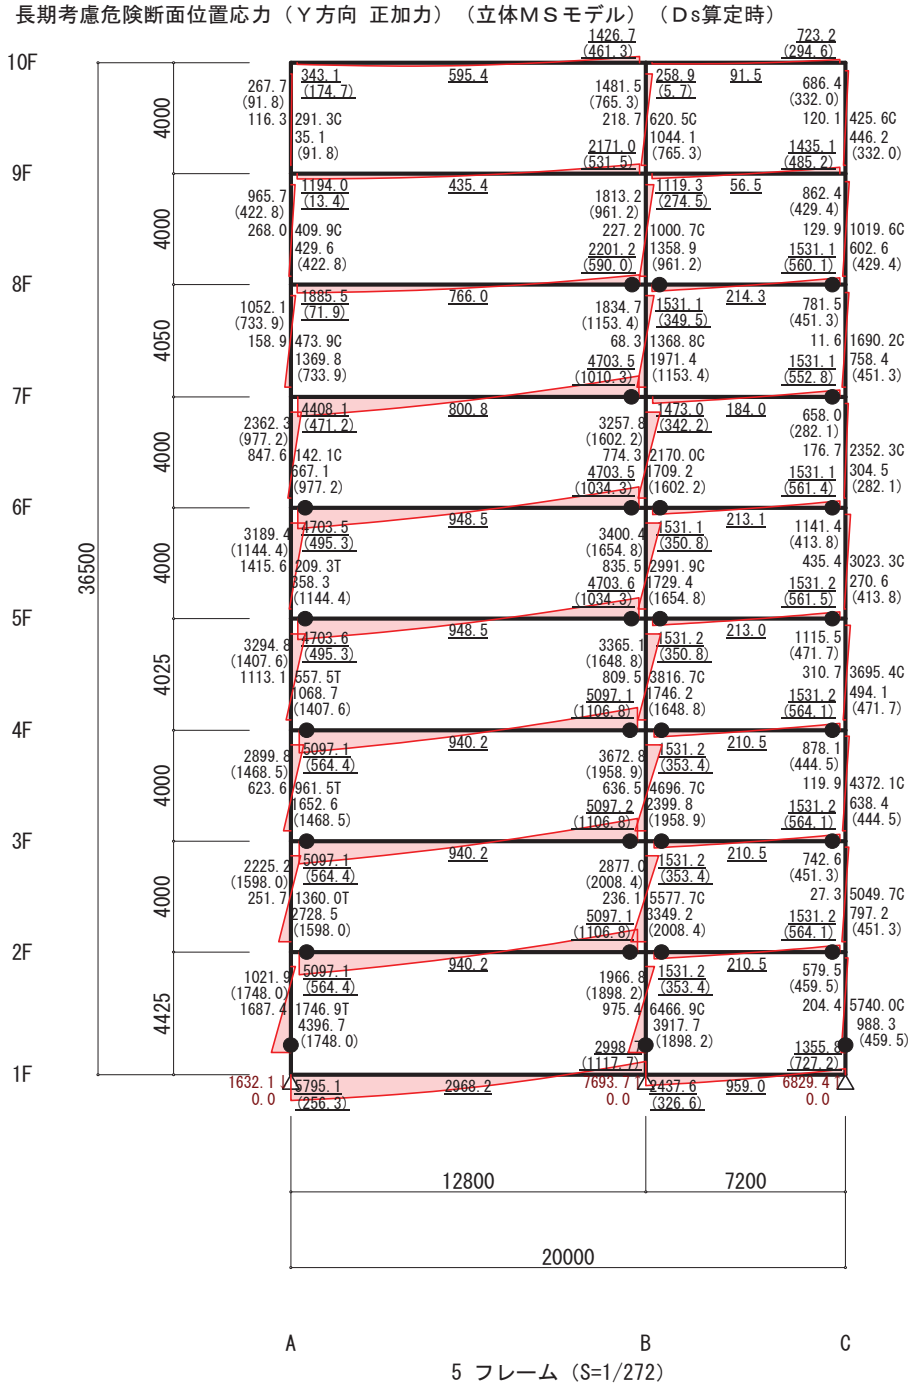

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

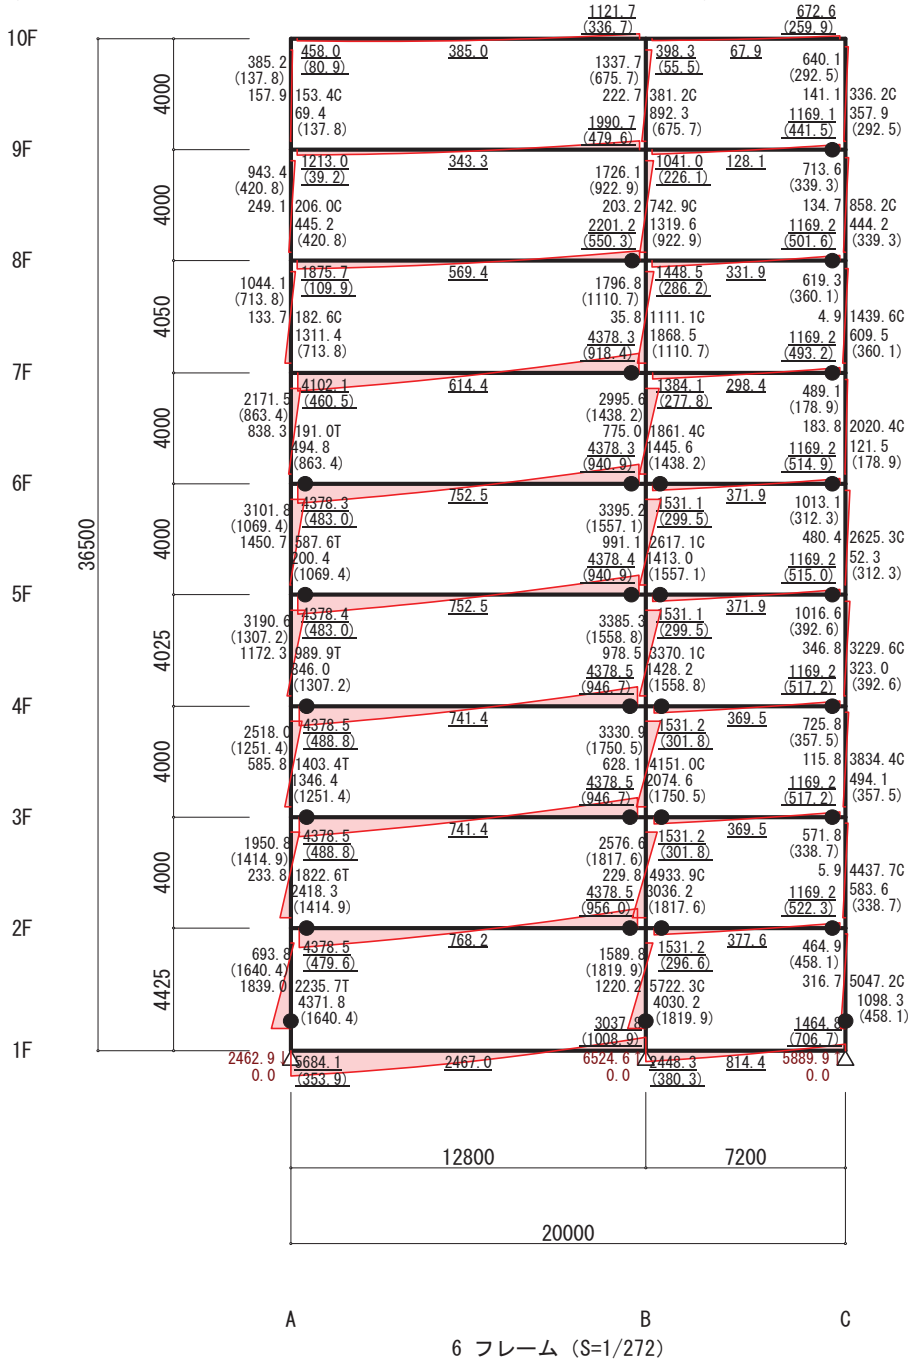

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

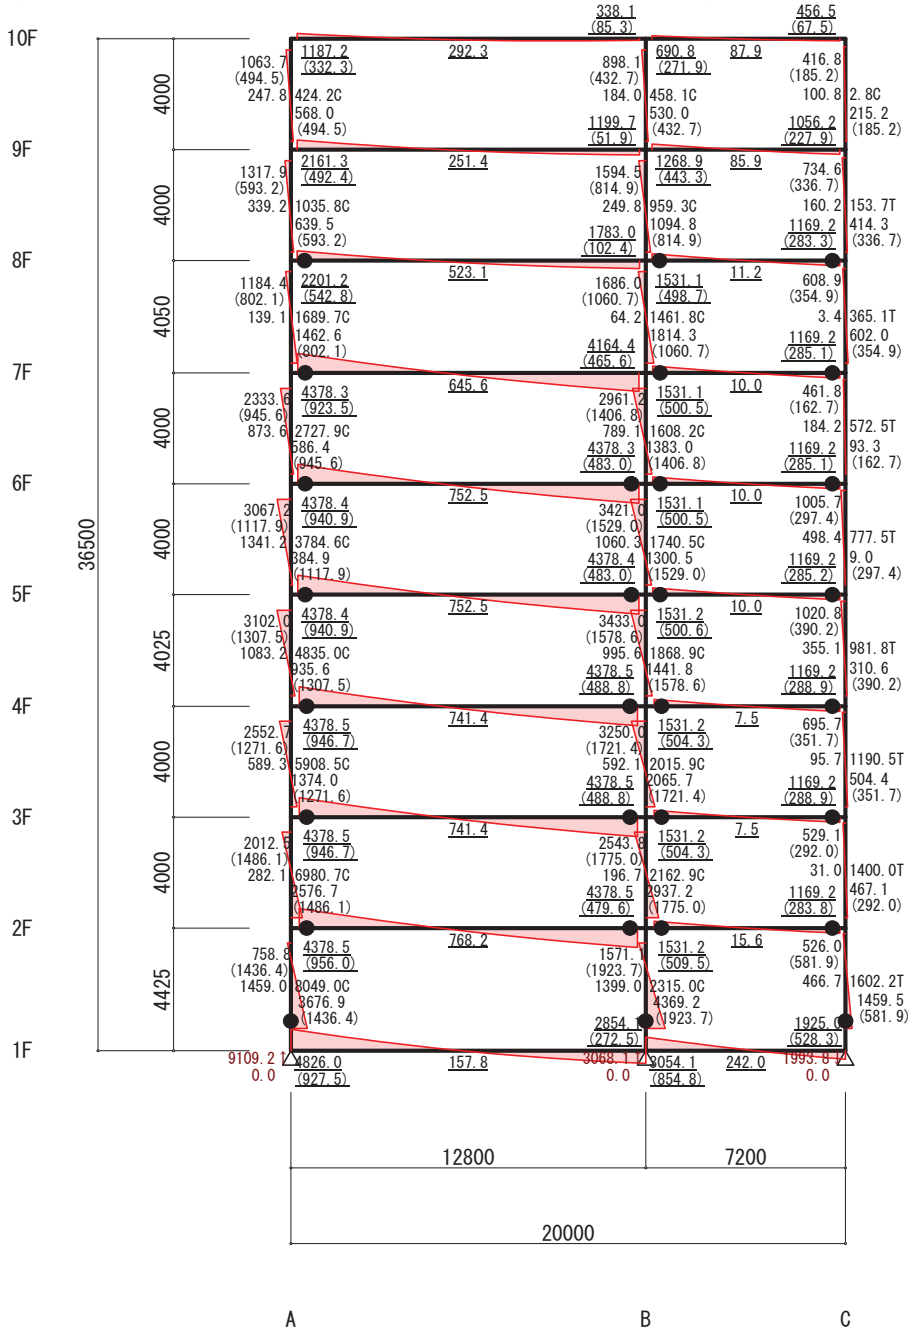

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

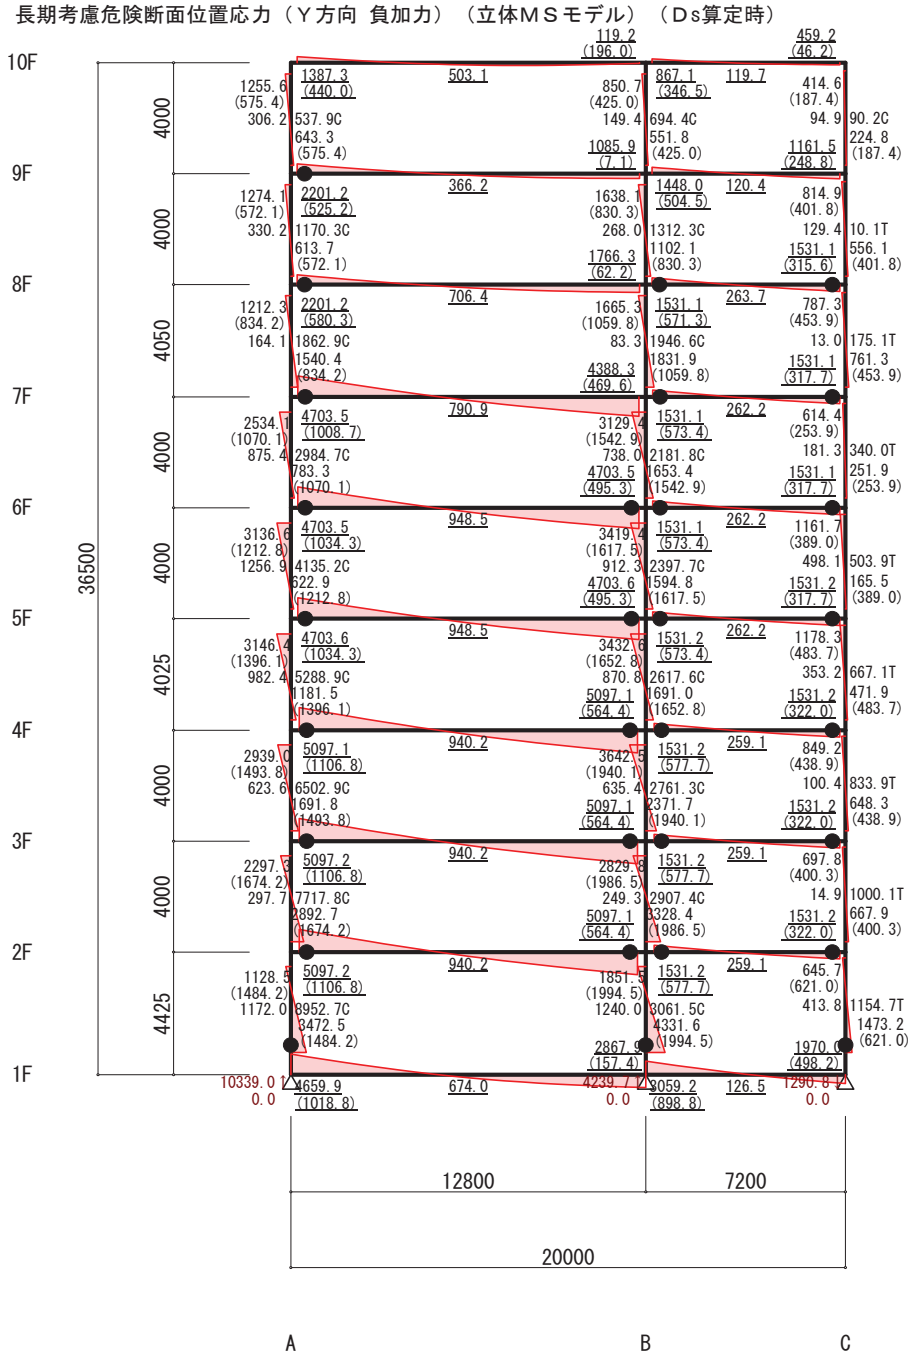

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

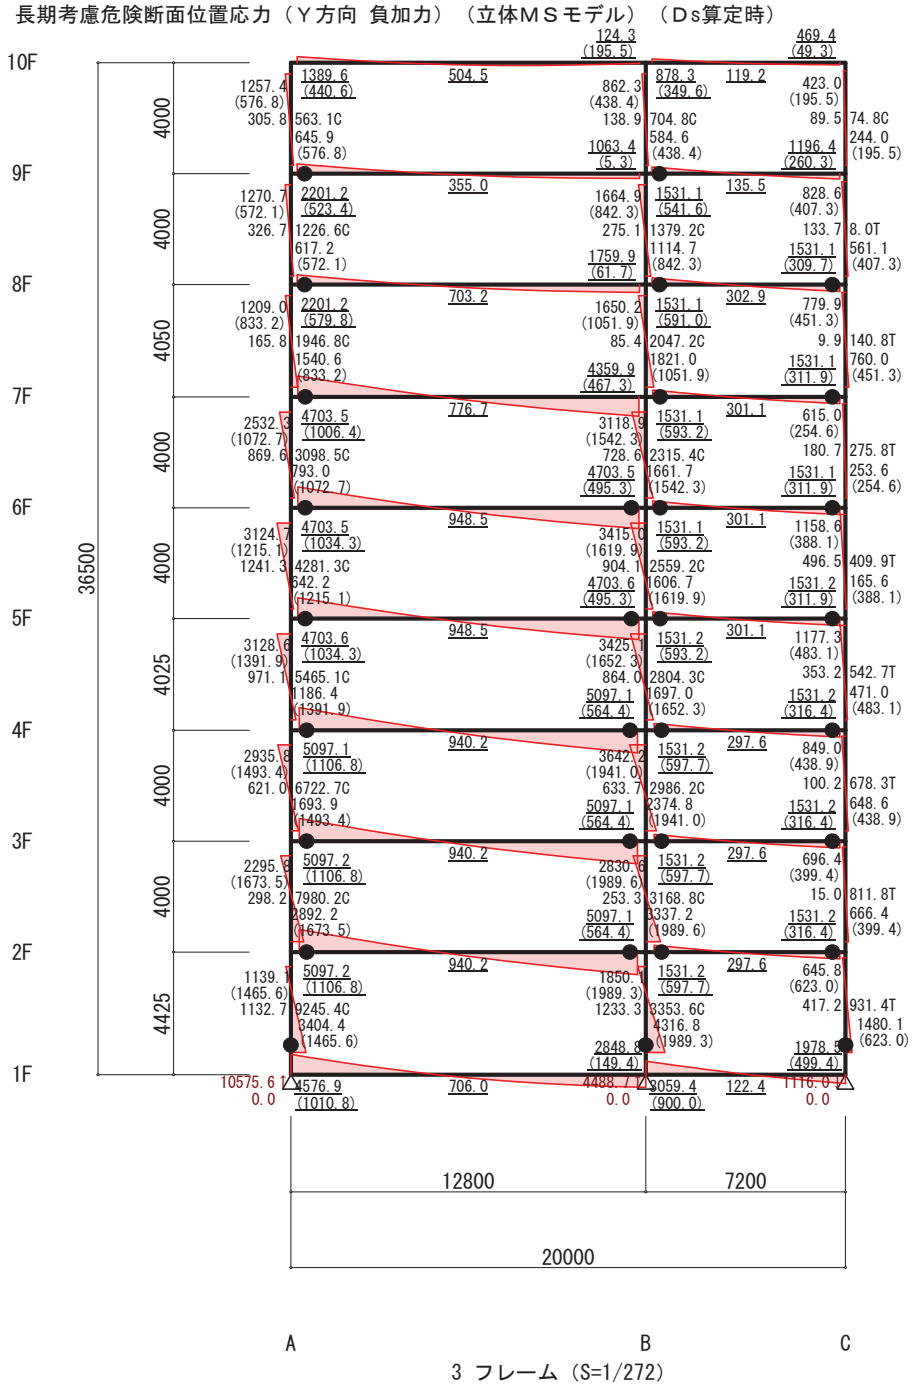

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

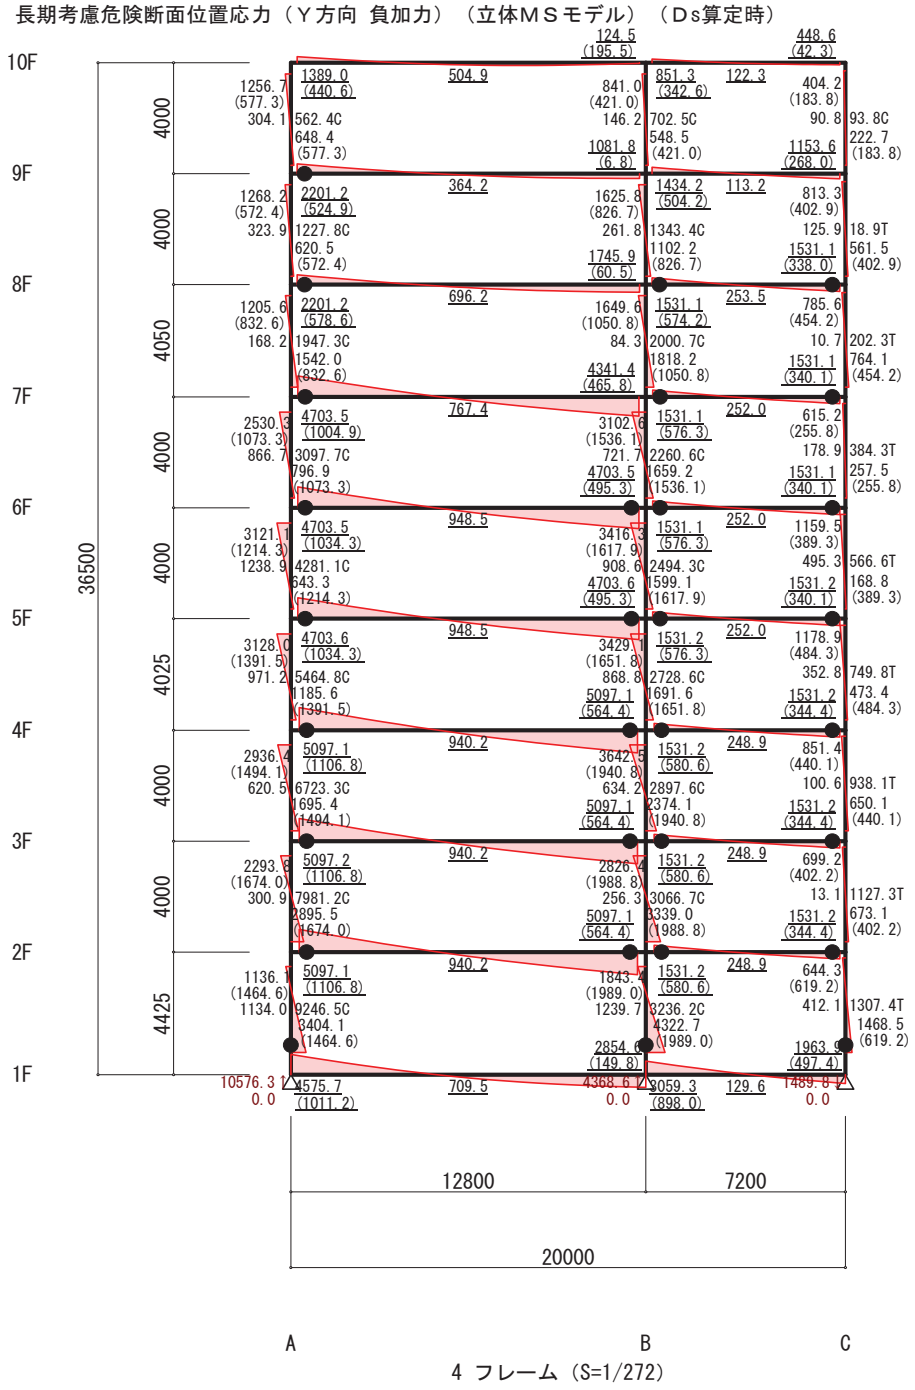

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

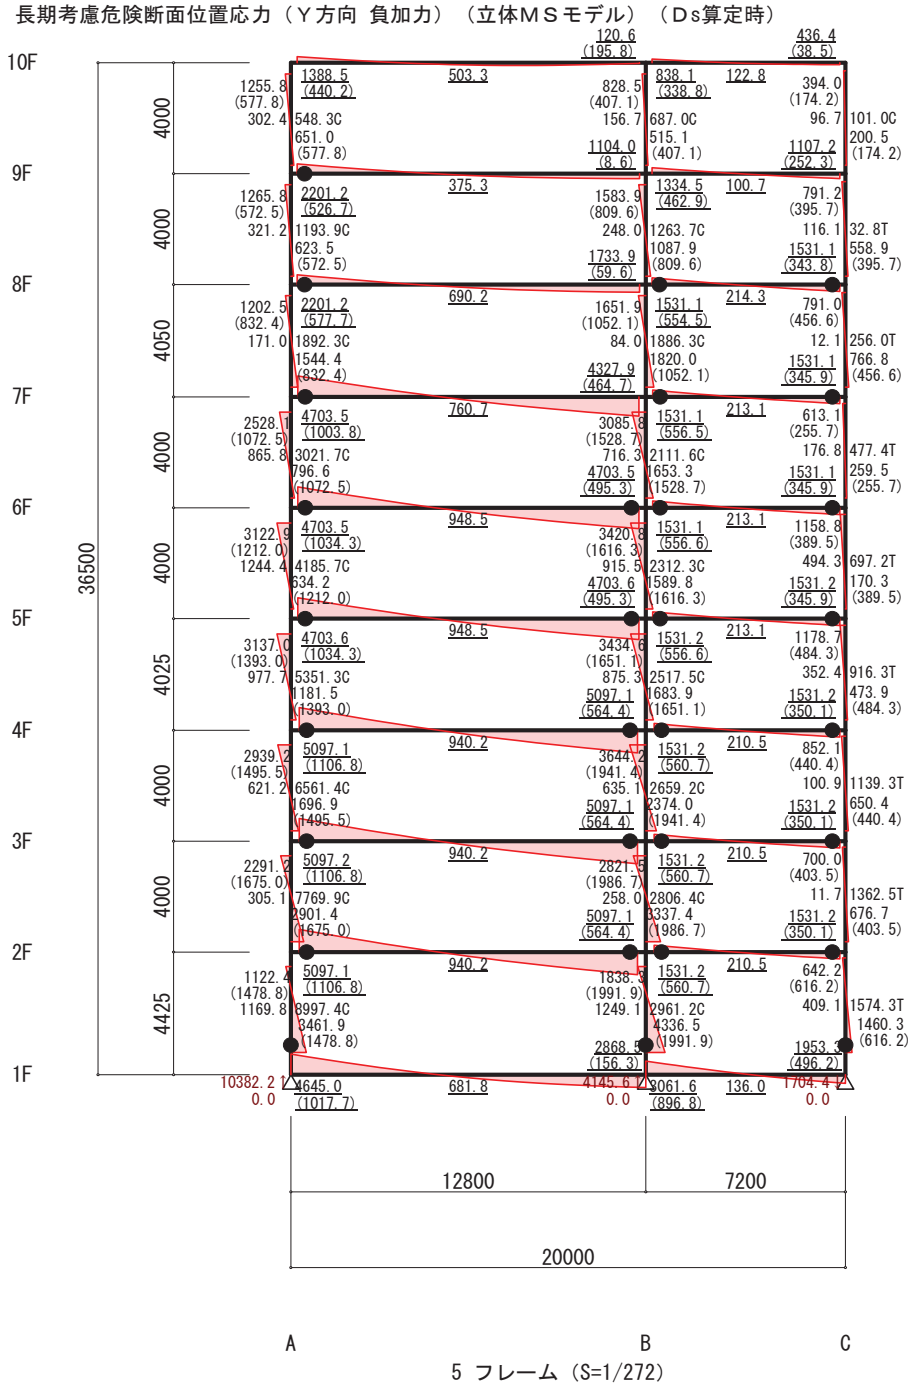

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

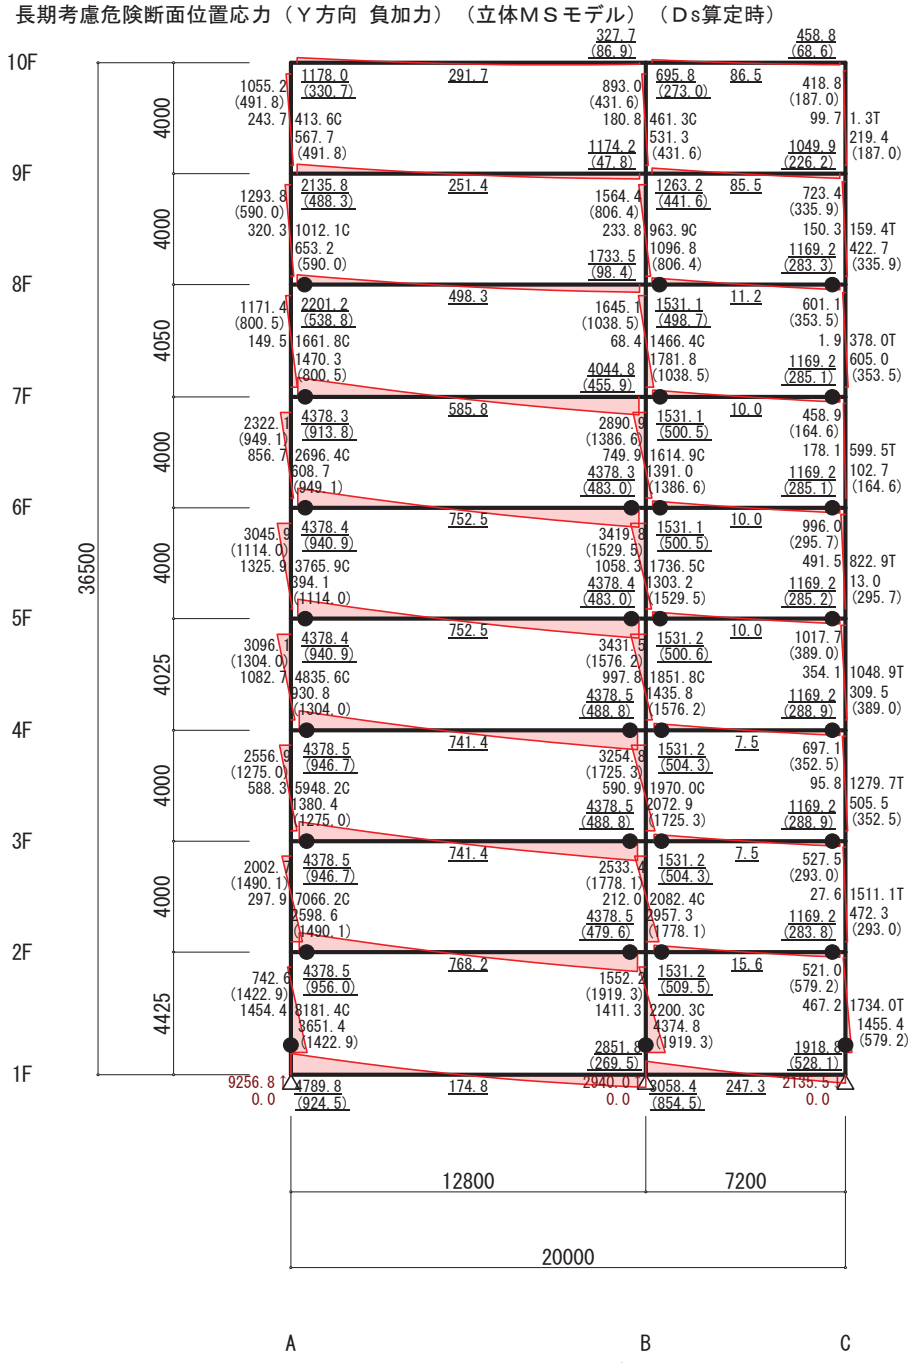

6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

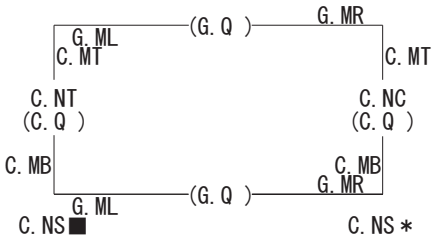

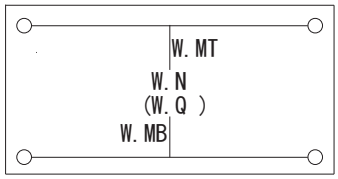

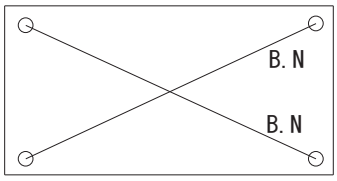

G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

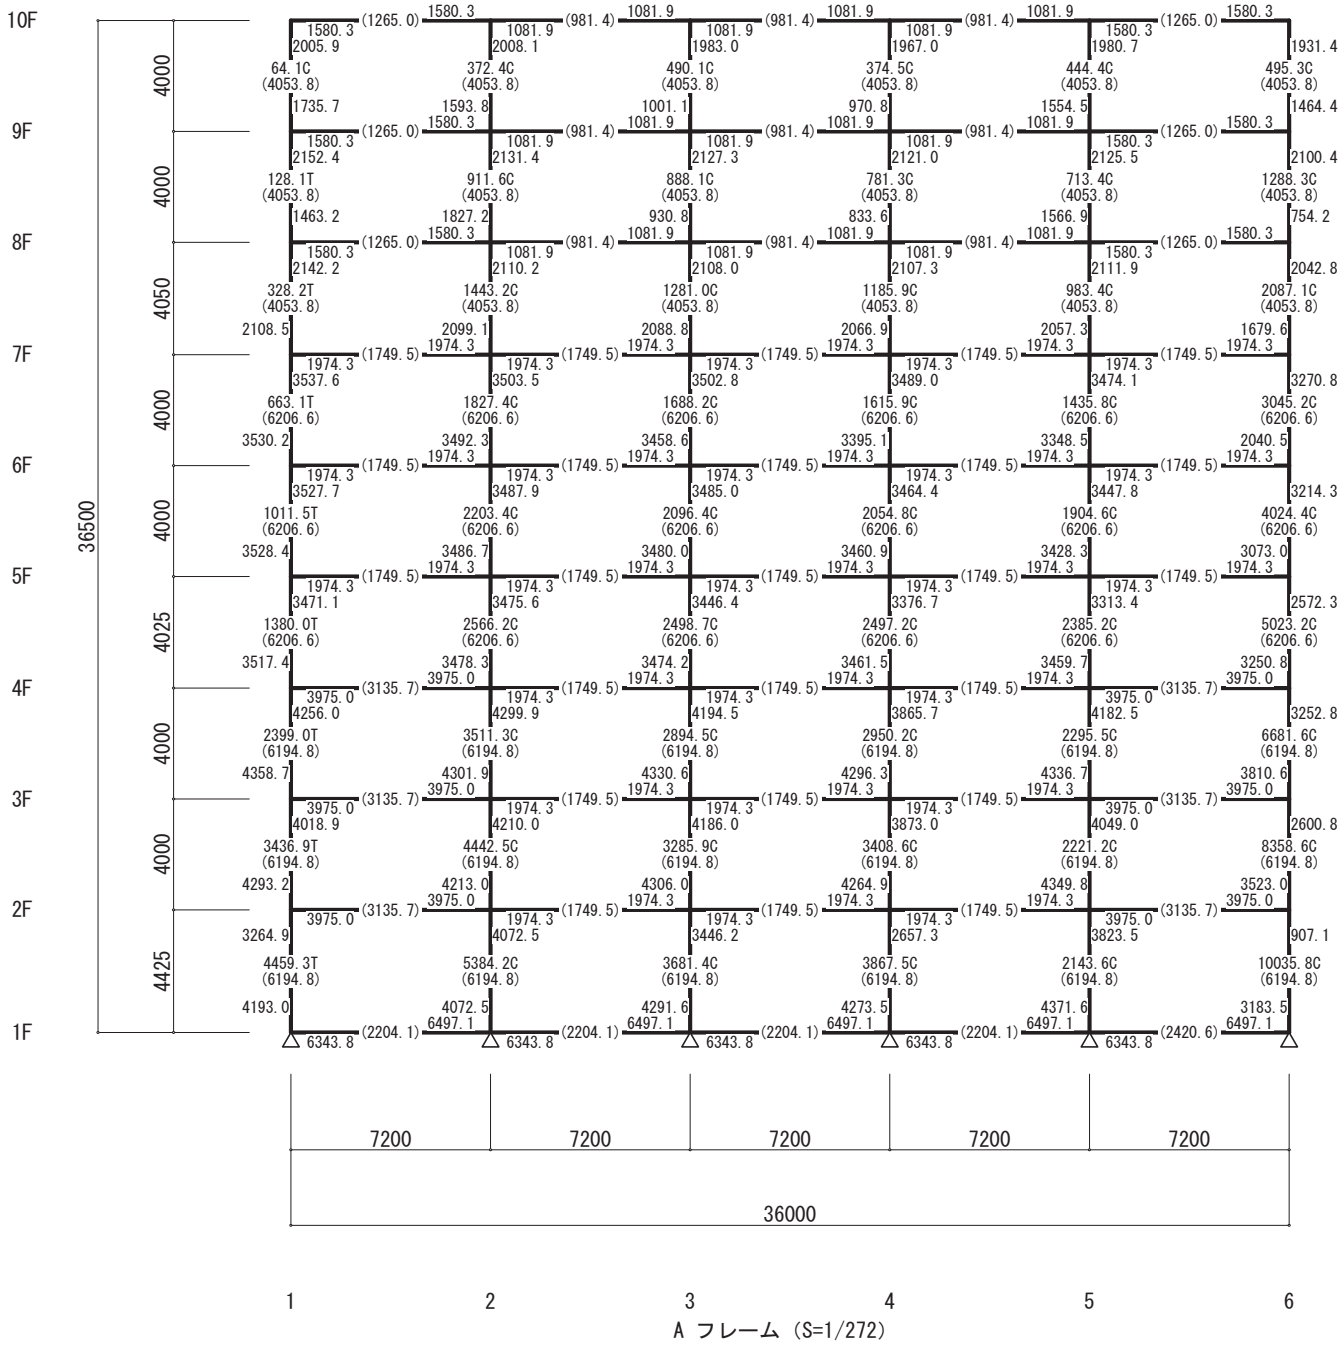

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

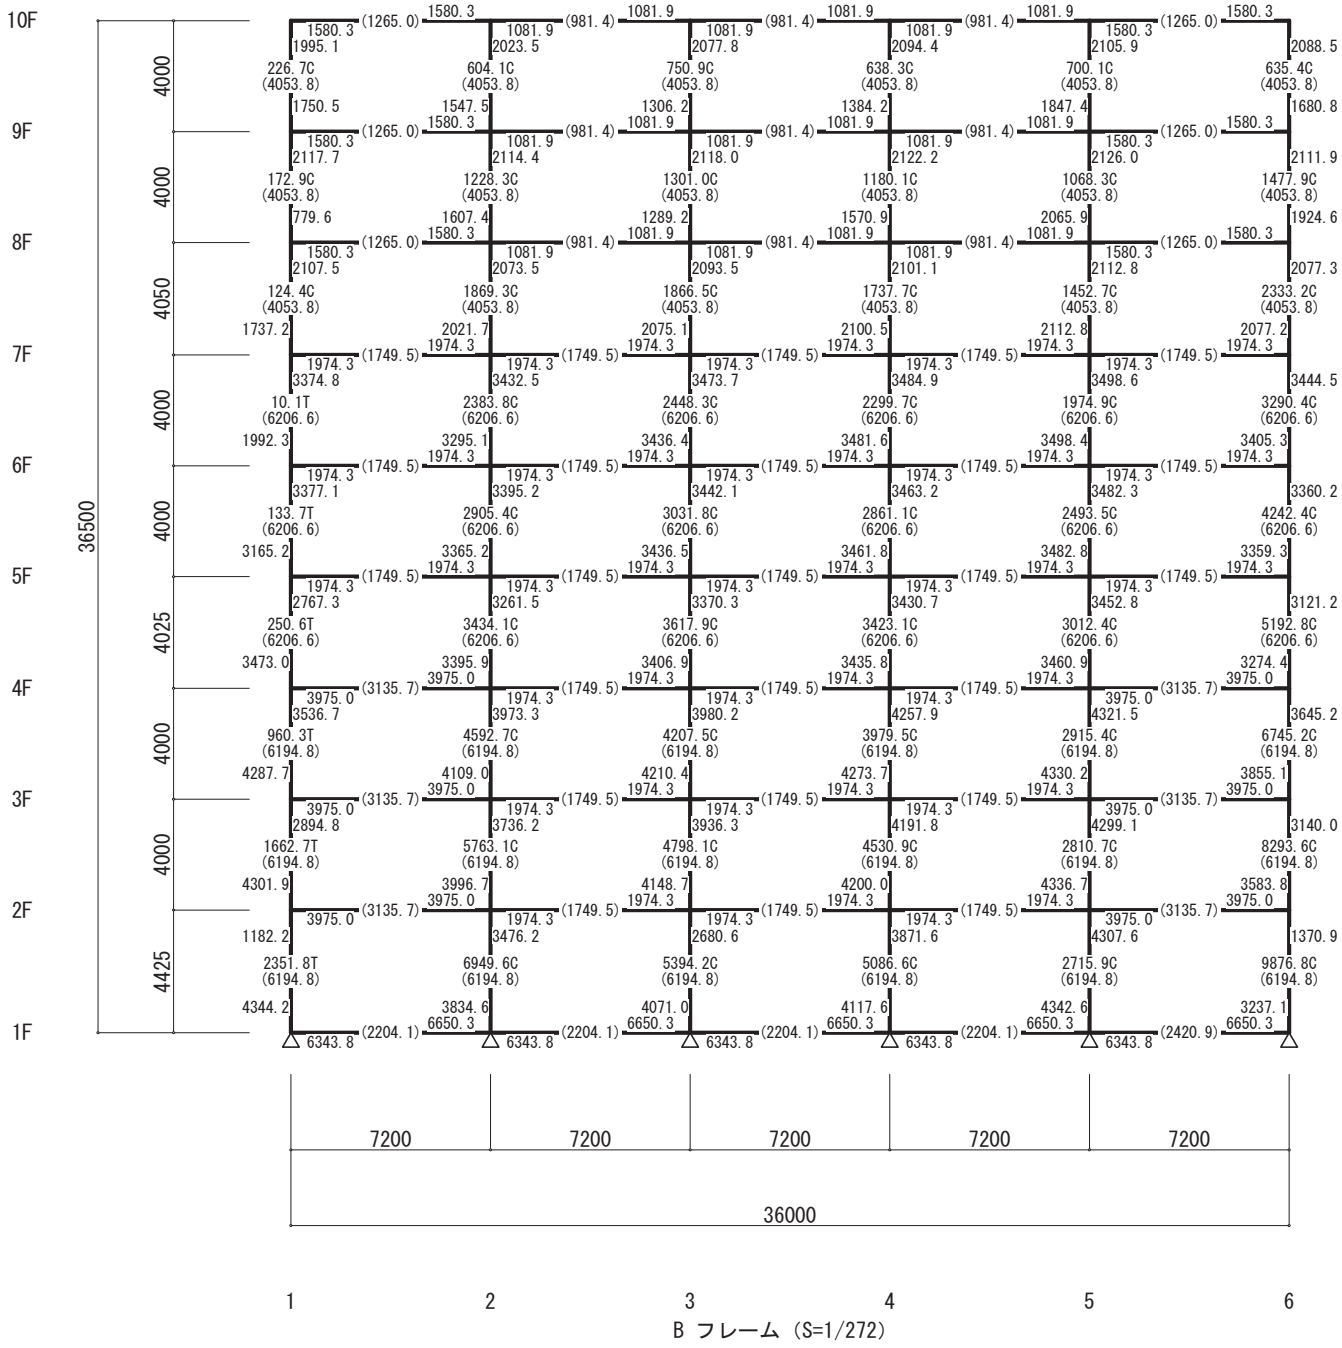

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

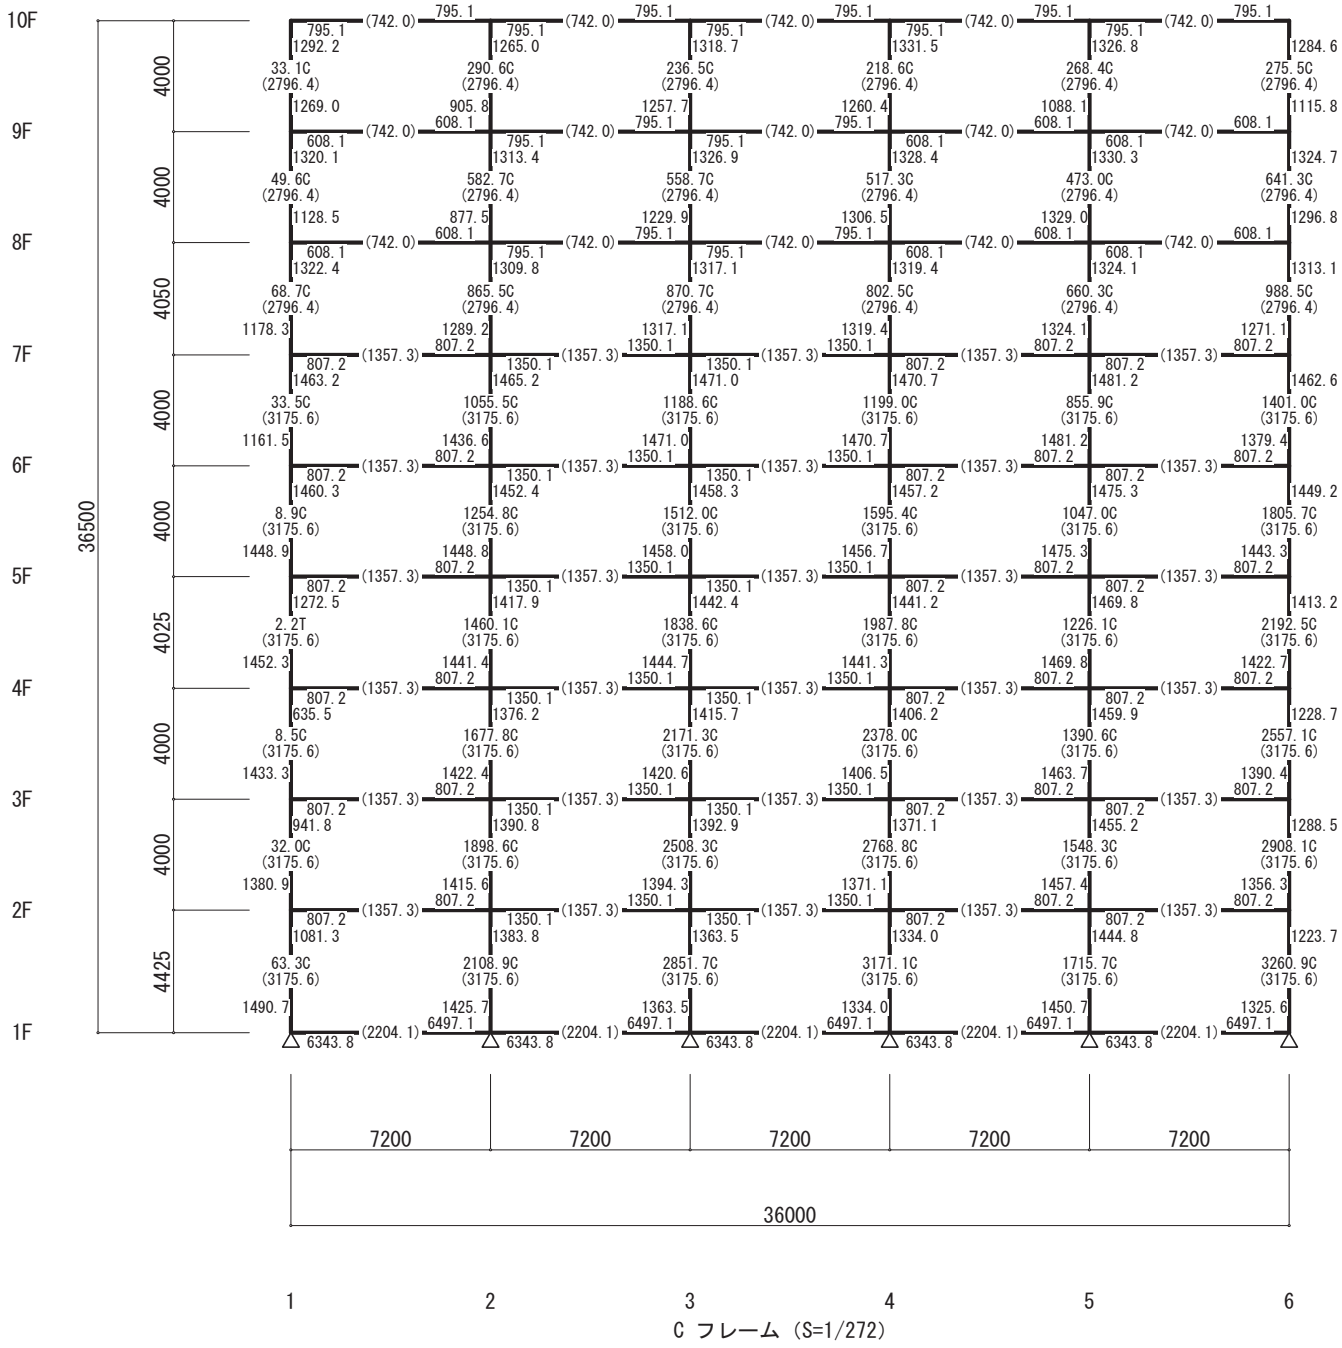

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

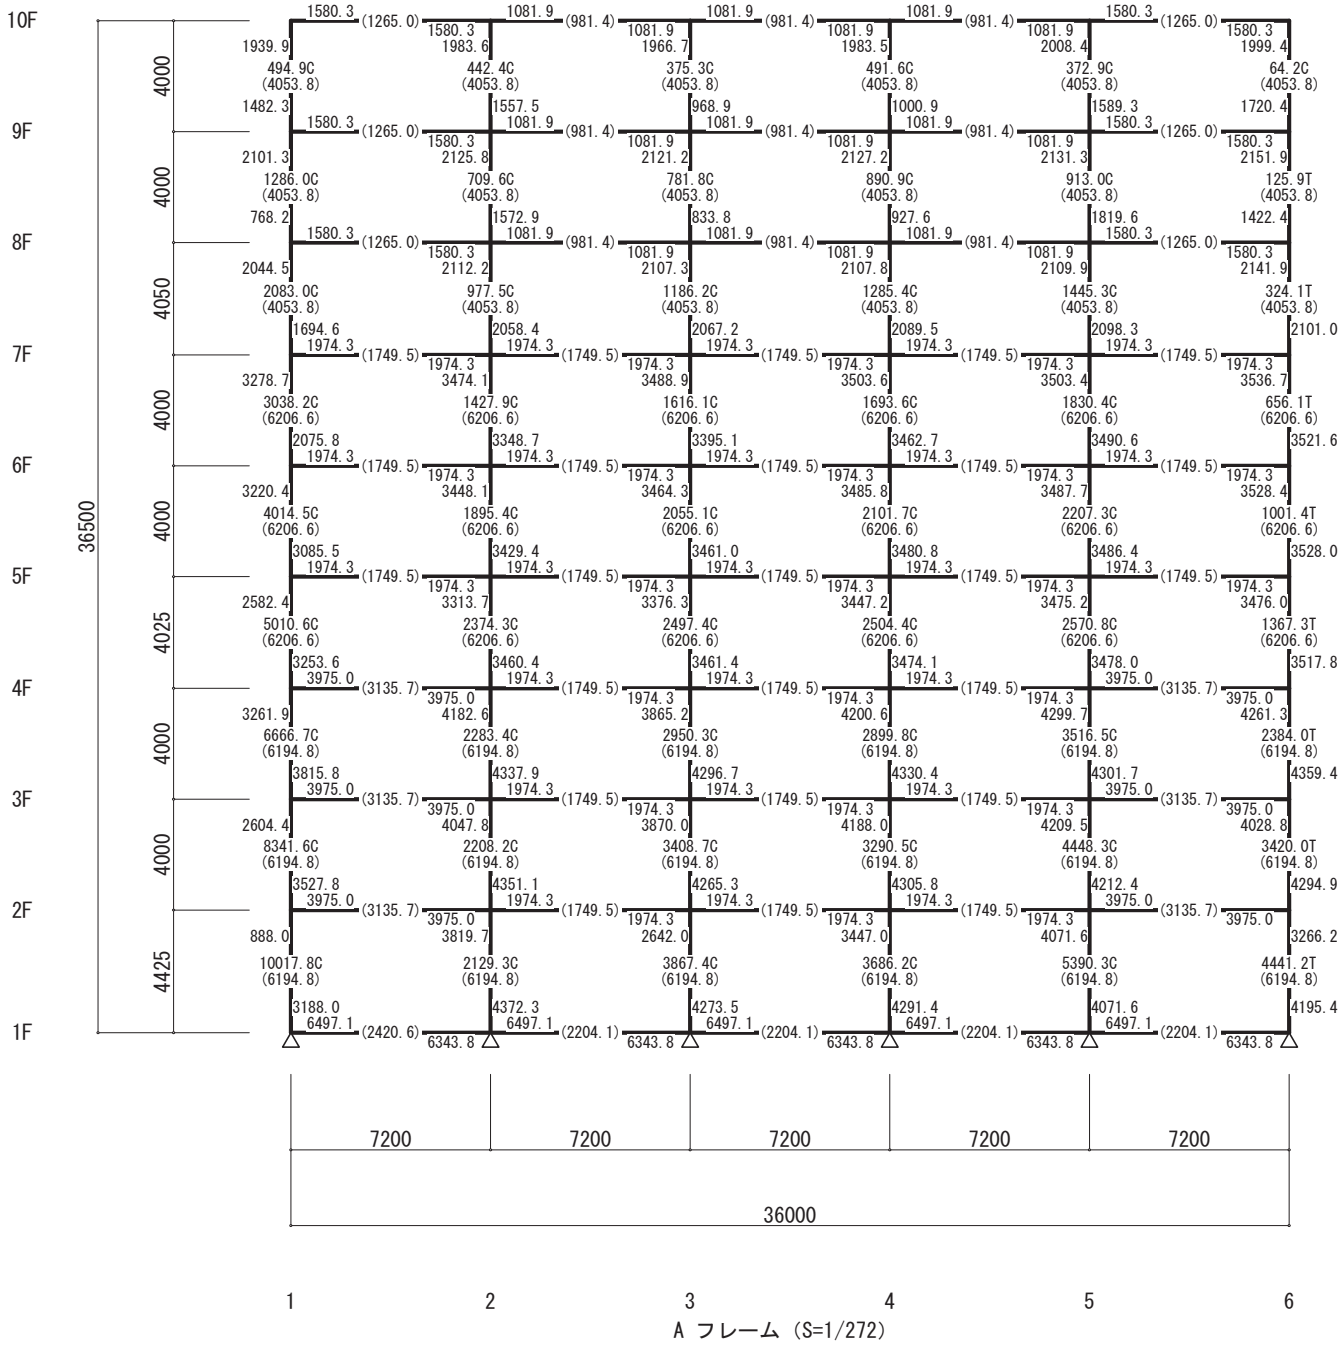

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

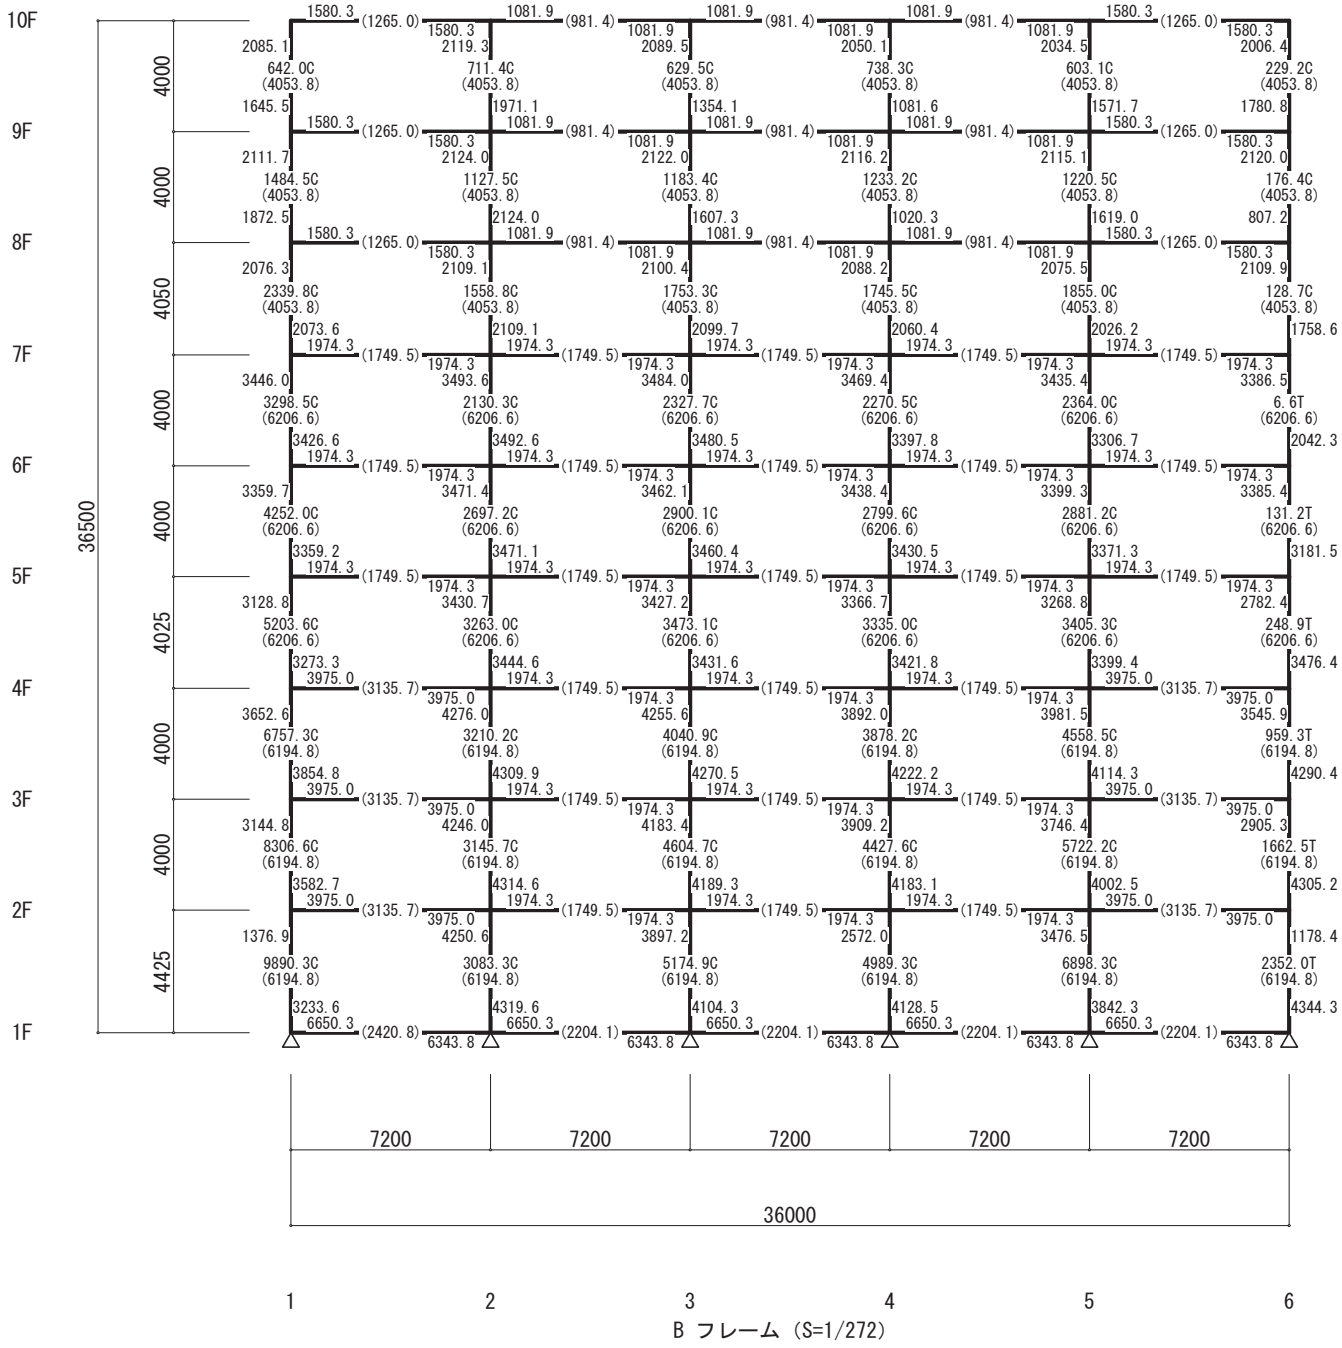

B フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

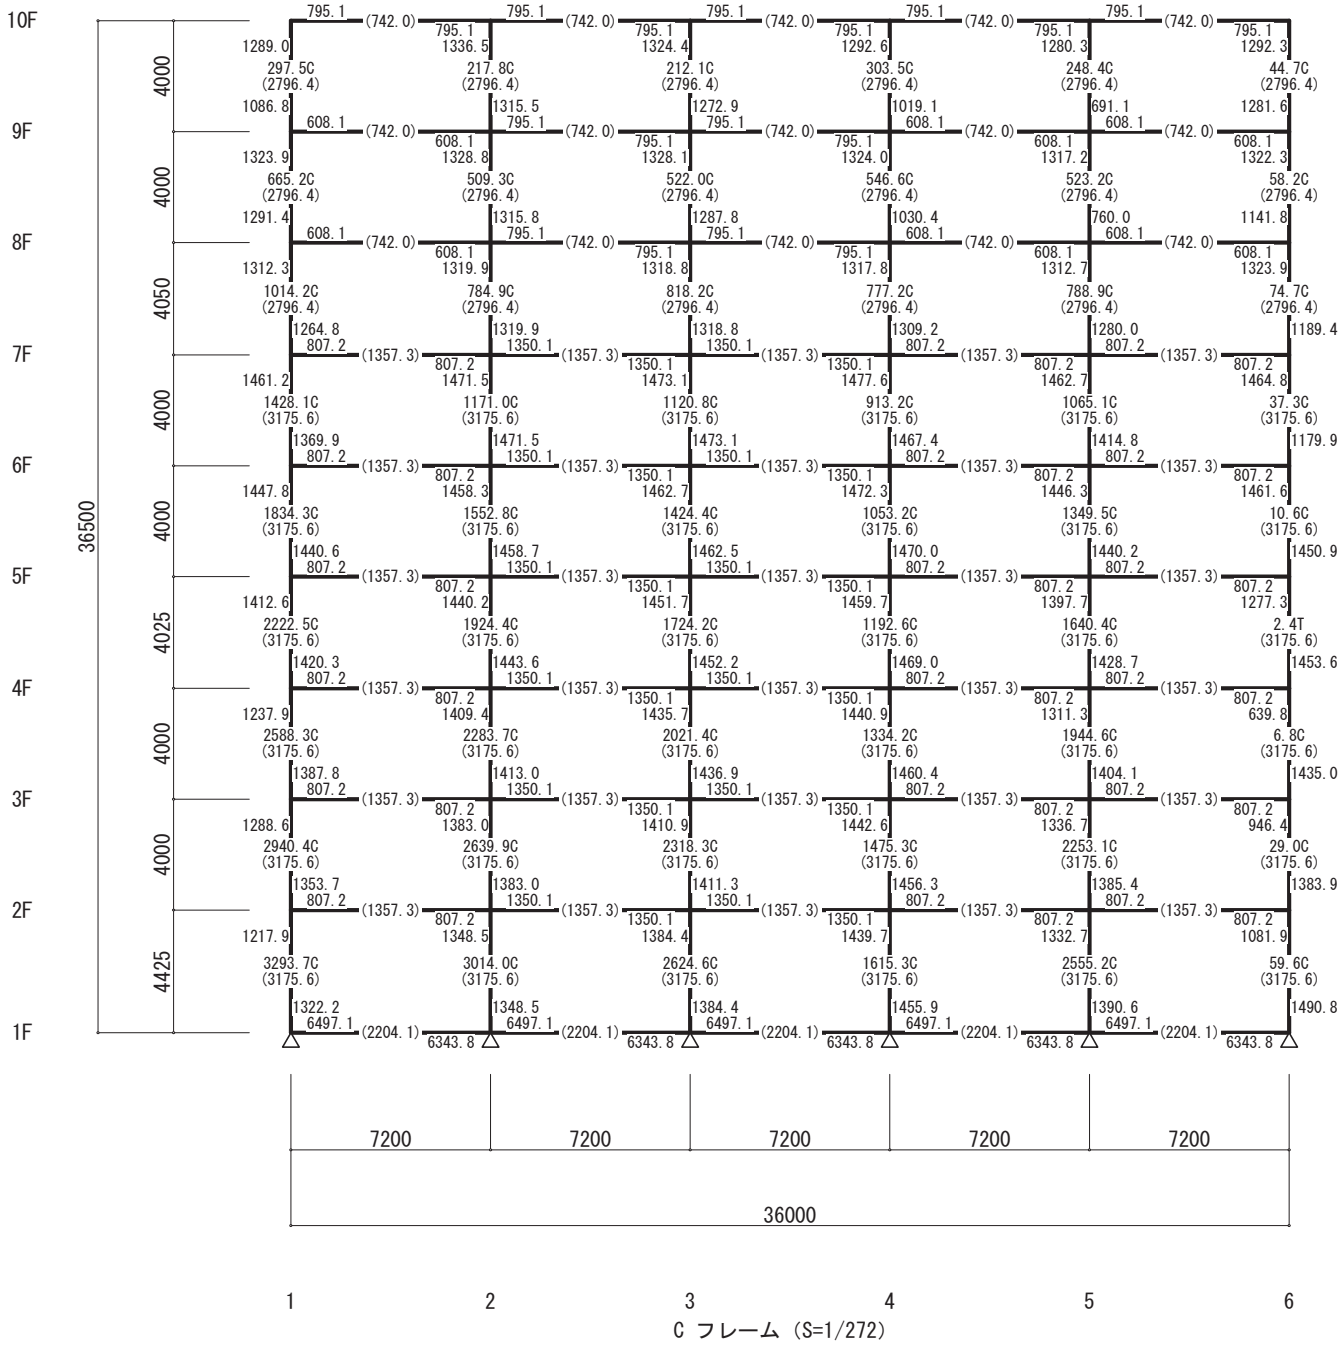

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

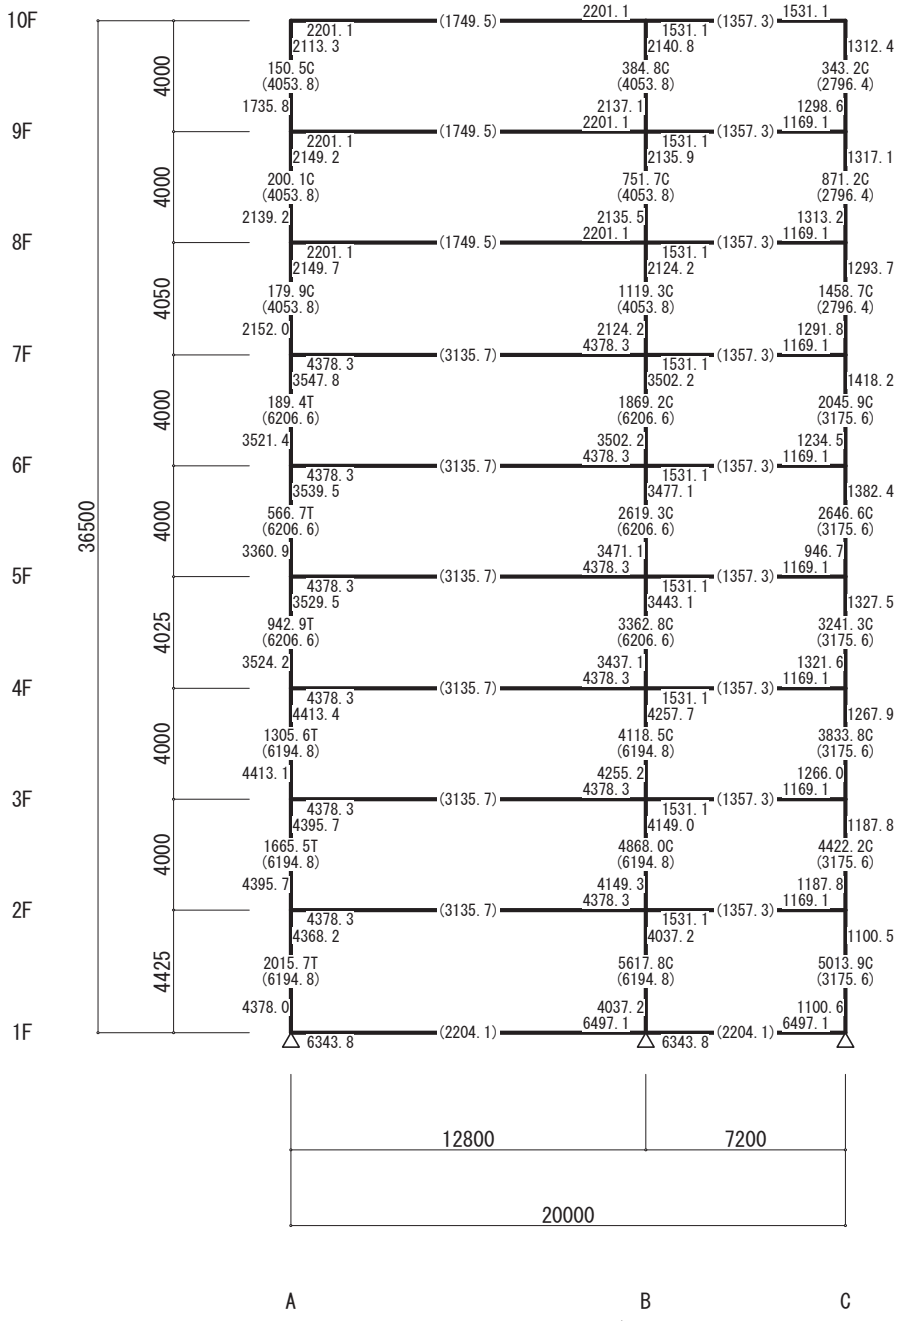

1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

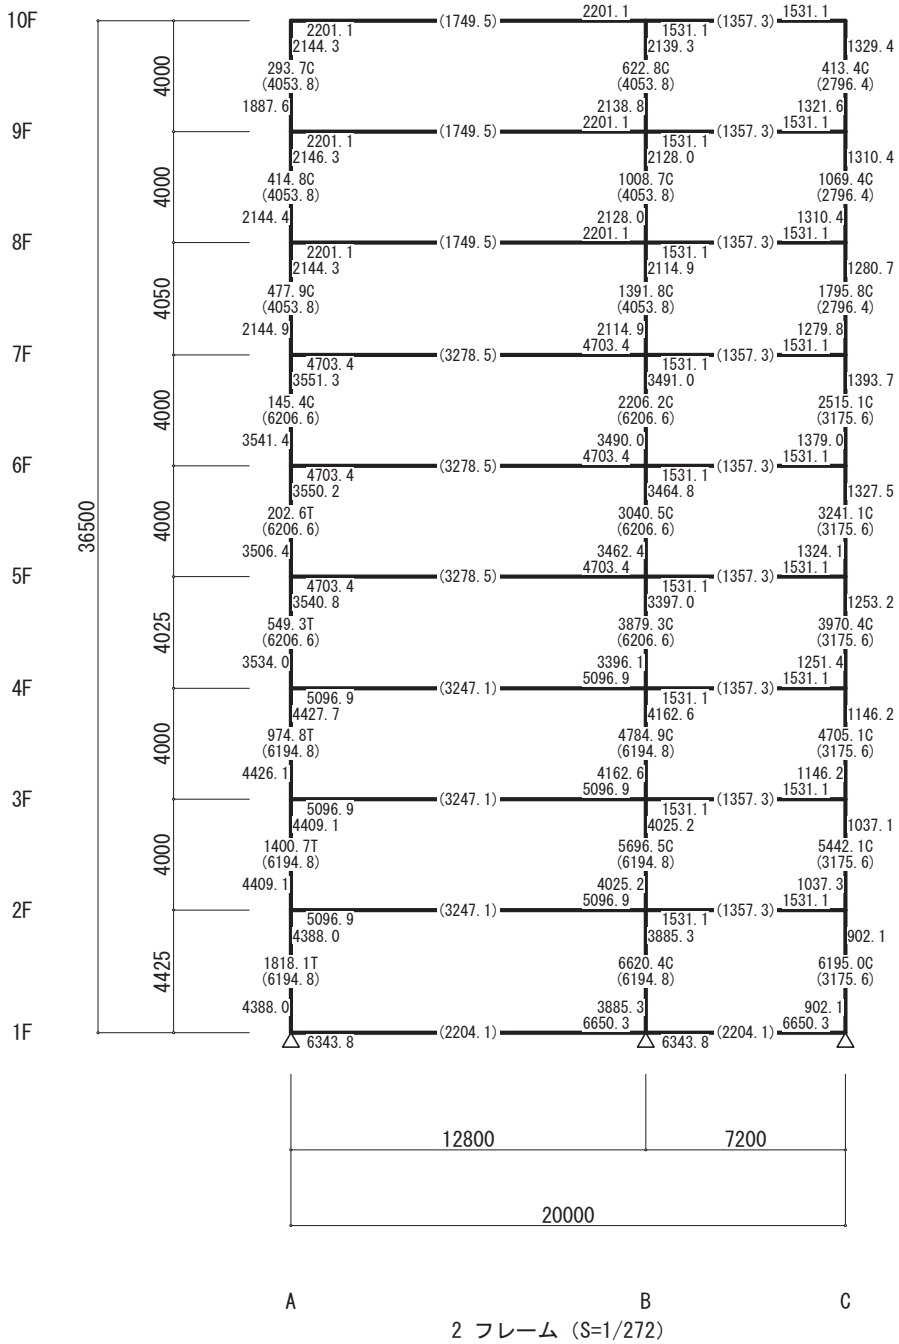

2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

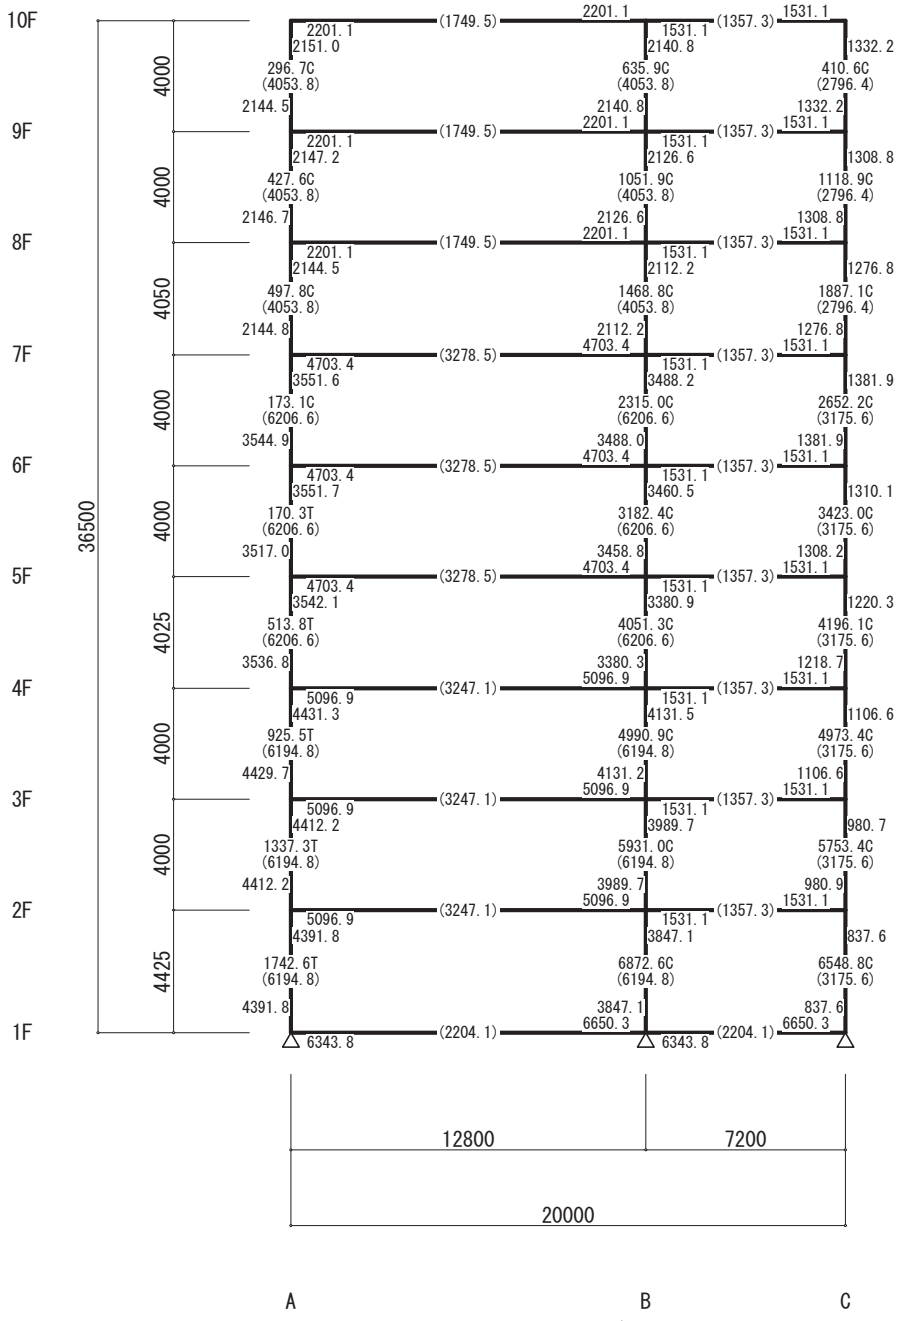

3 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

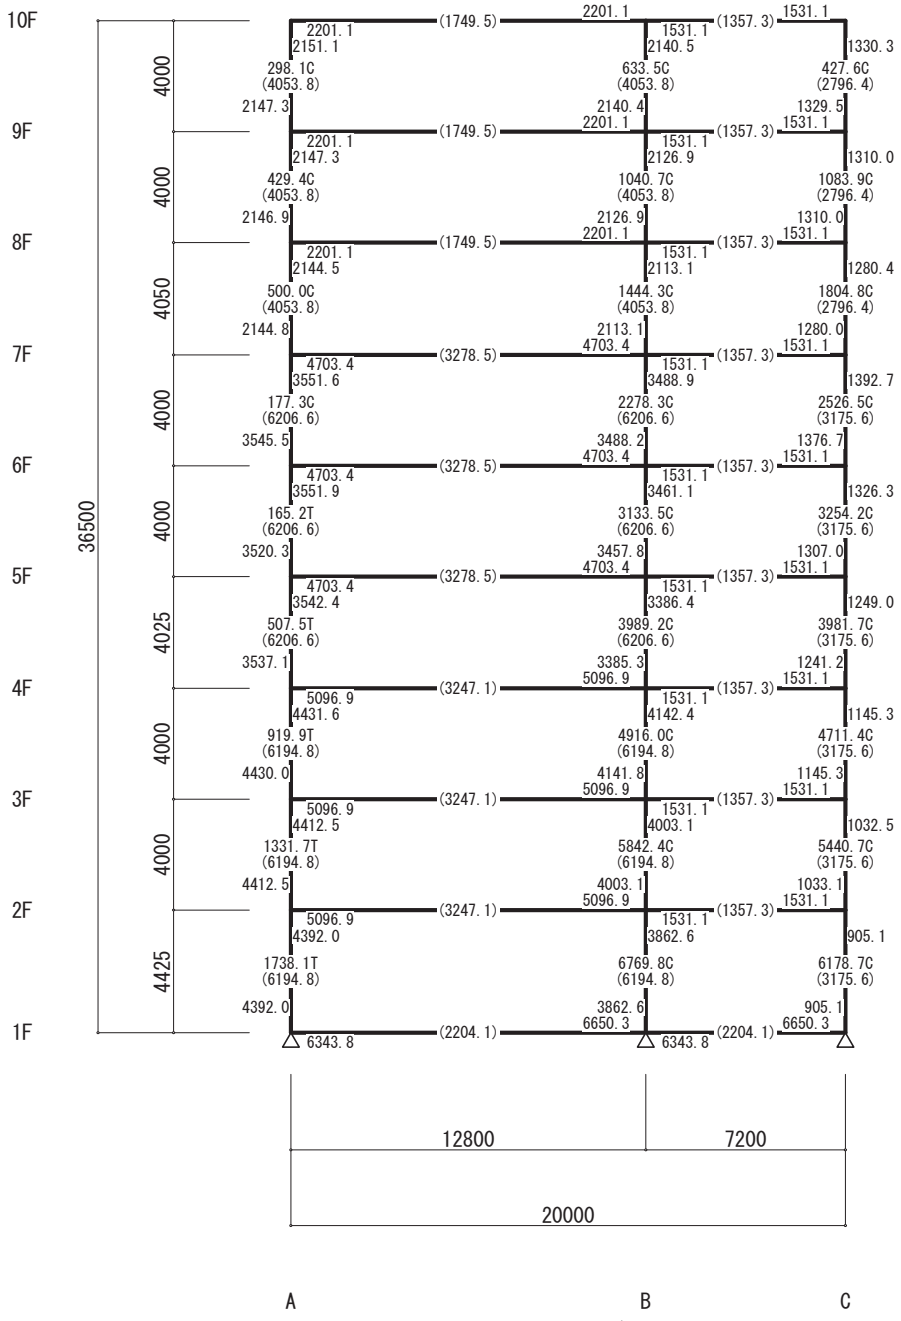

4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

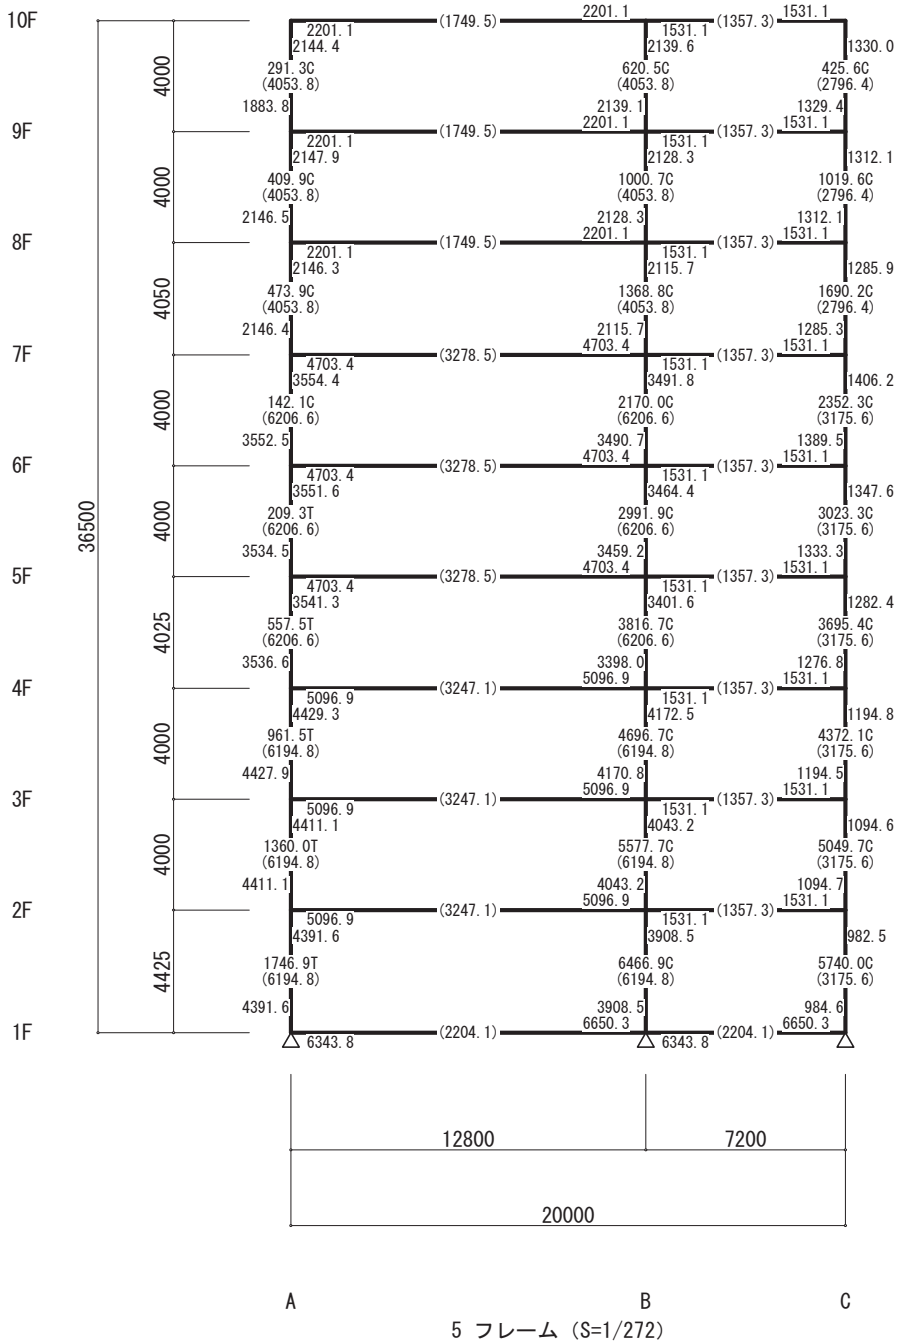

5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

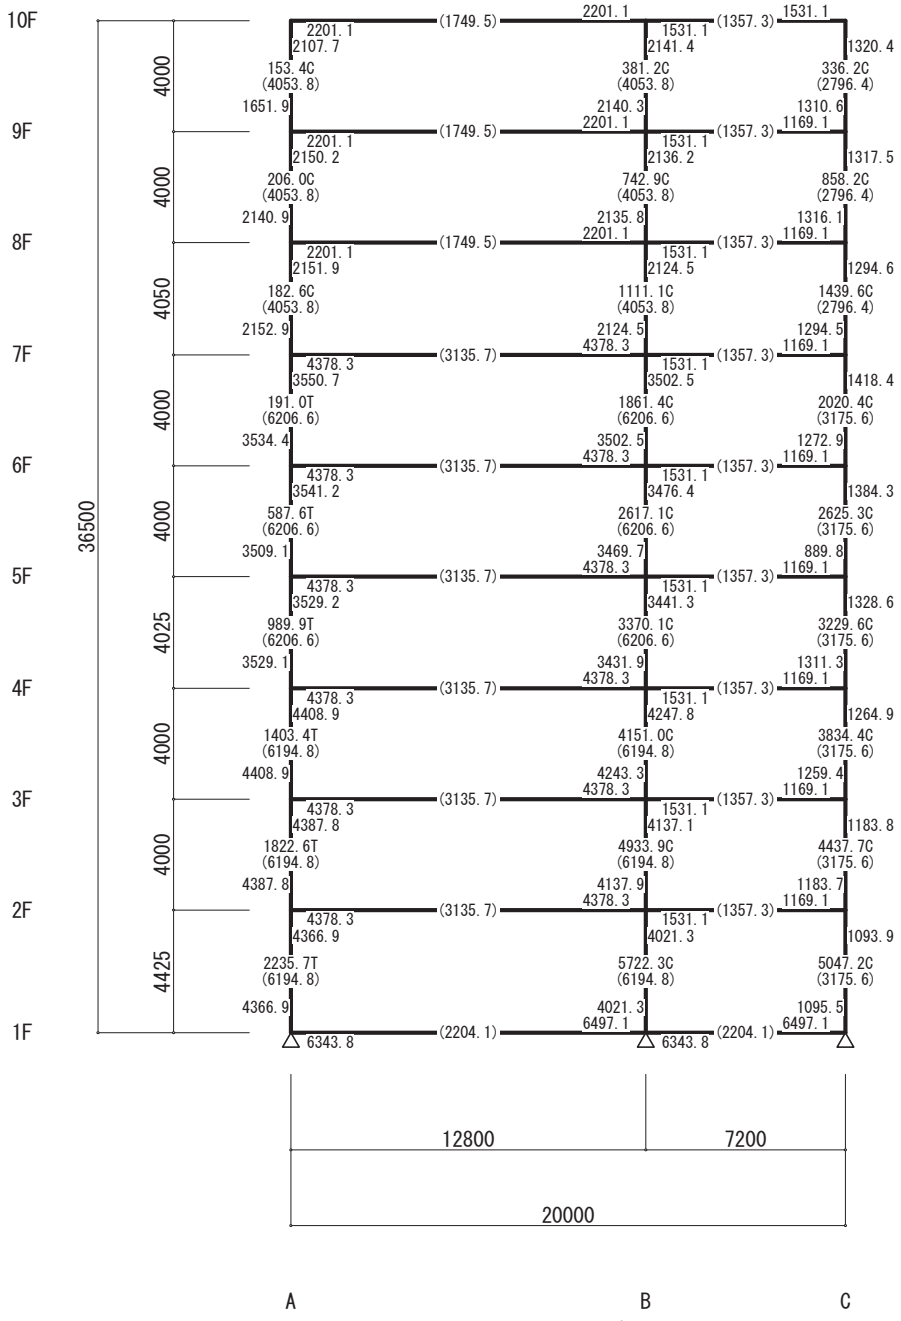

6 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

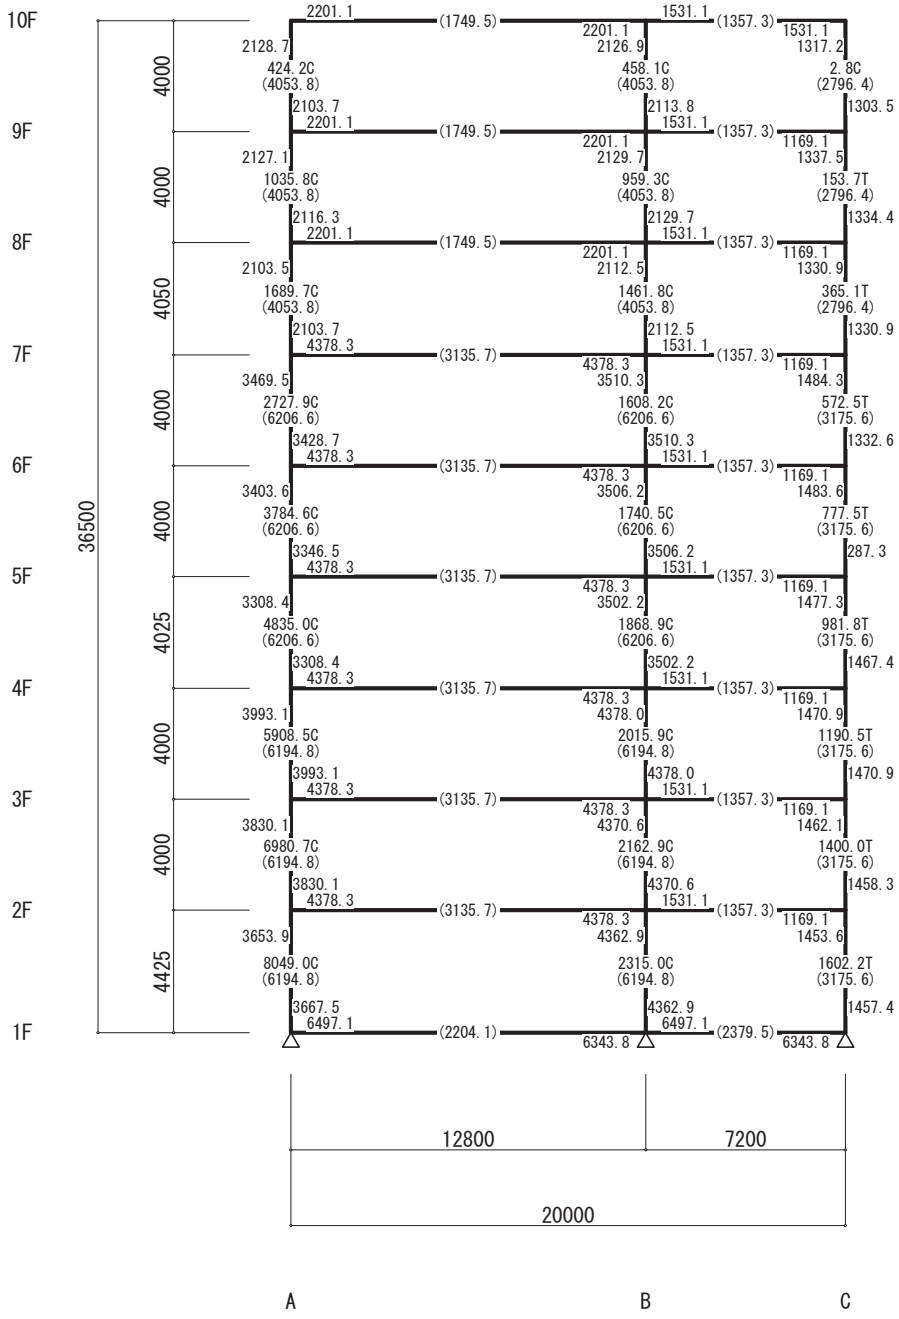

1 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

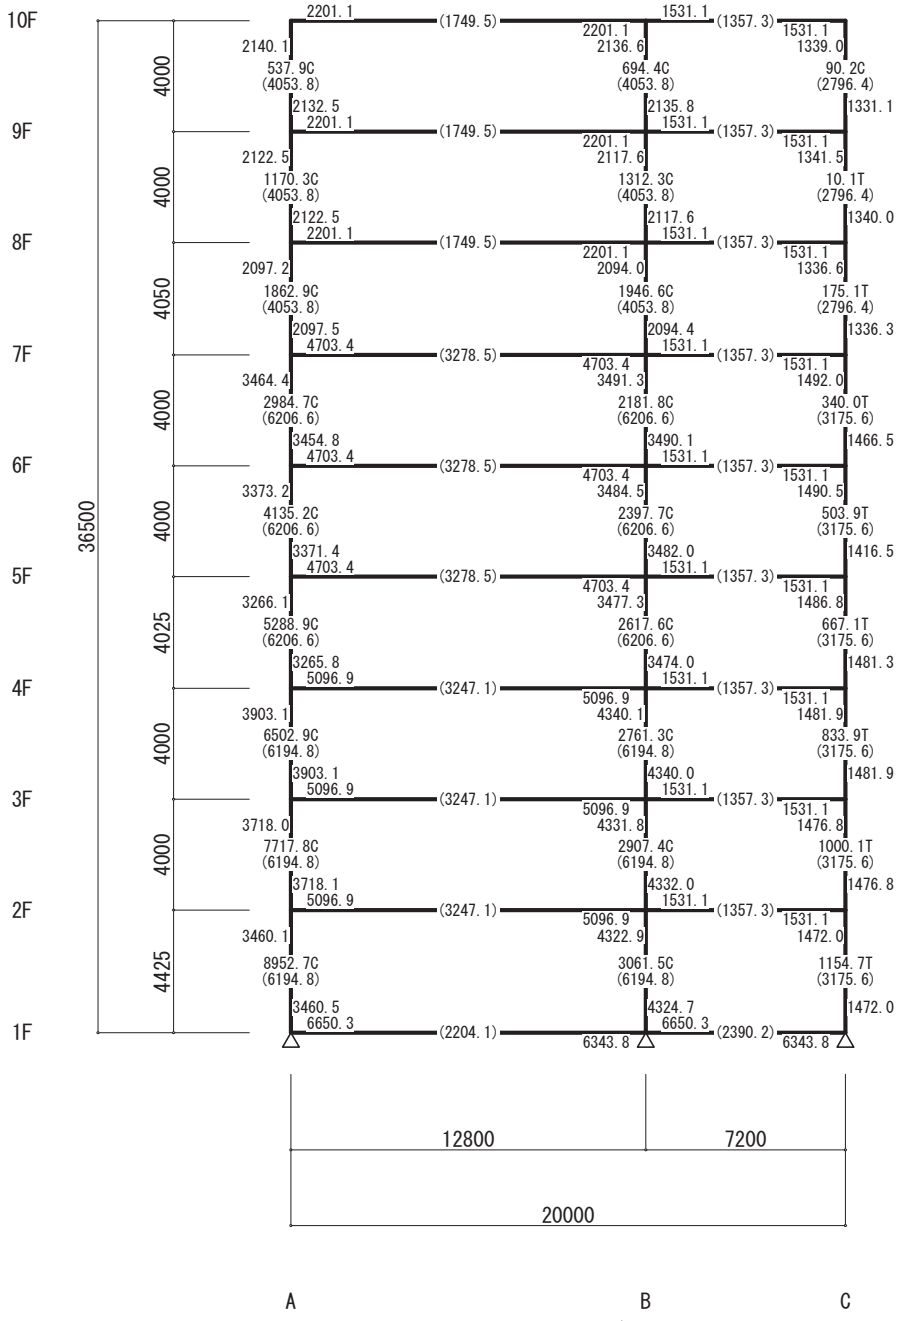

2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

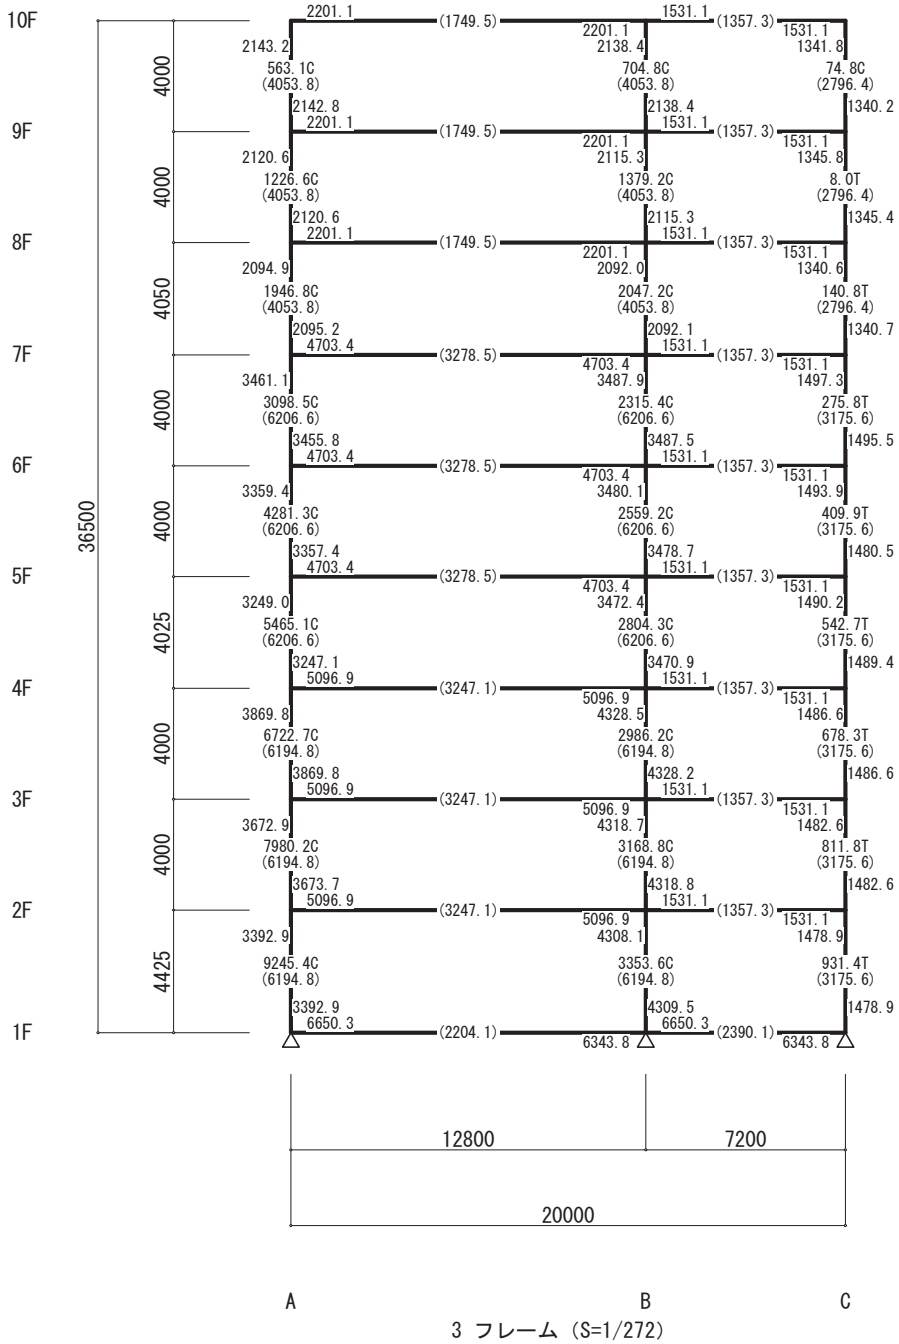

3 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

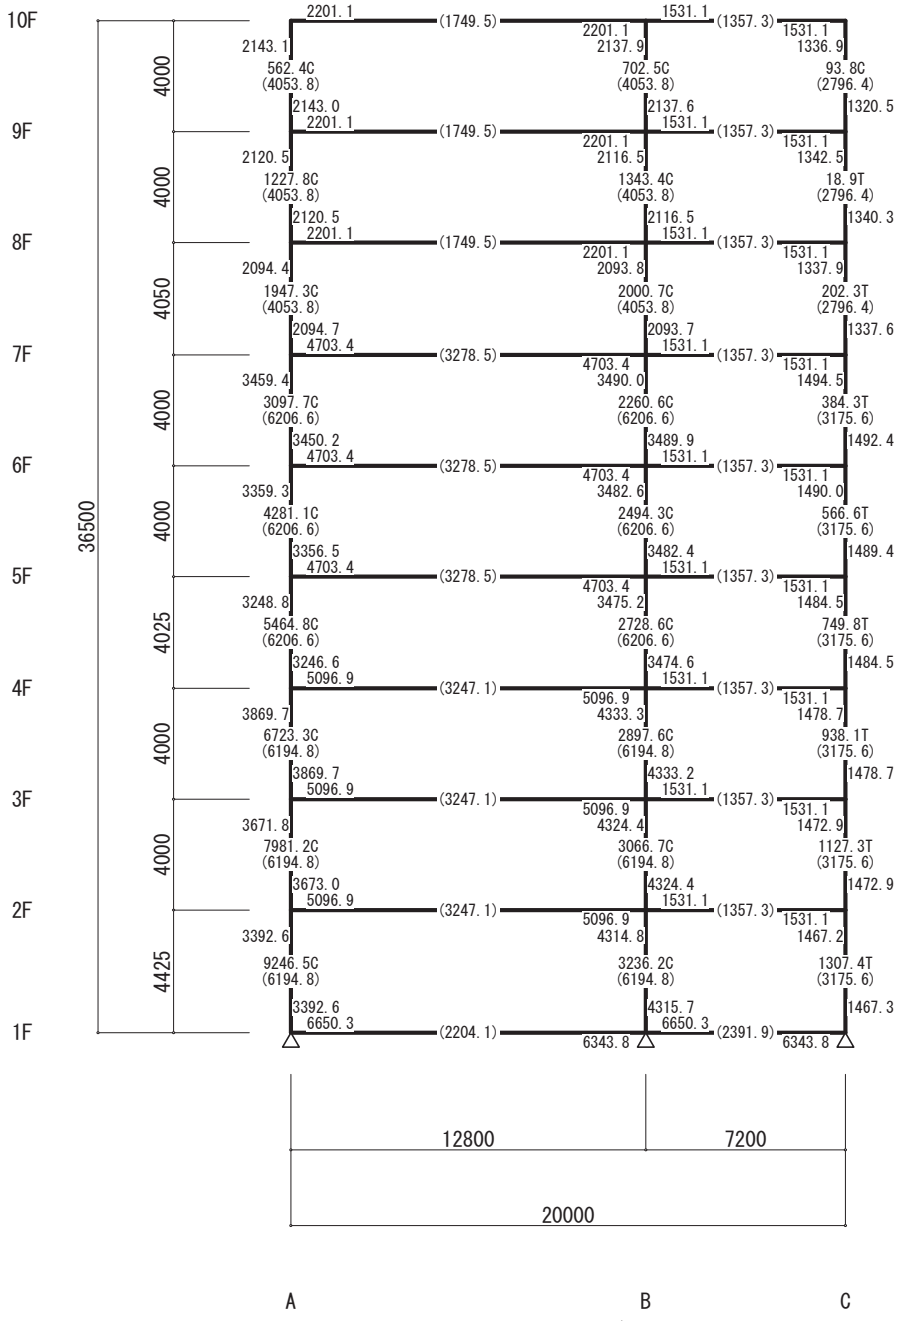

4 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

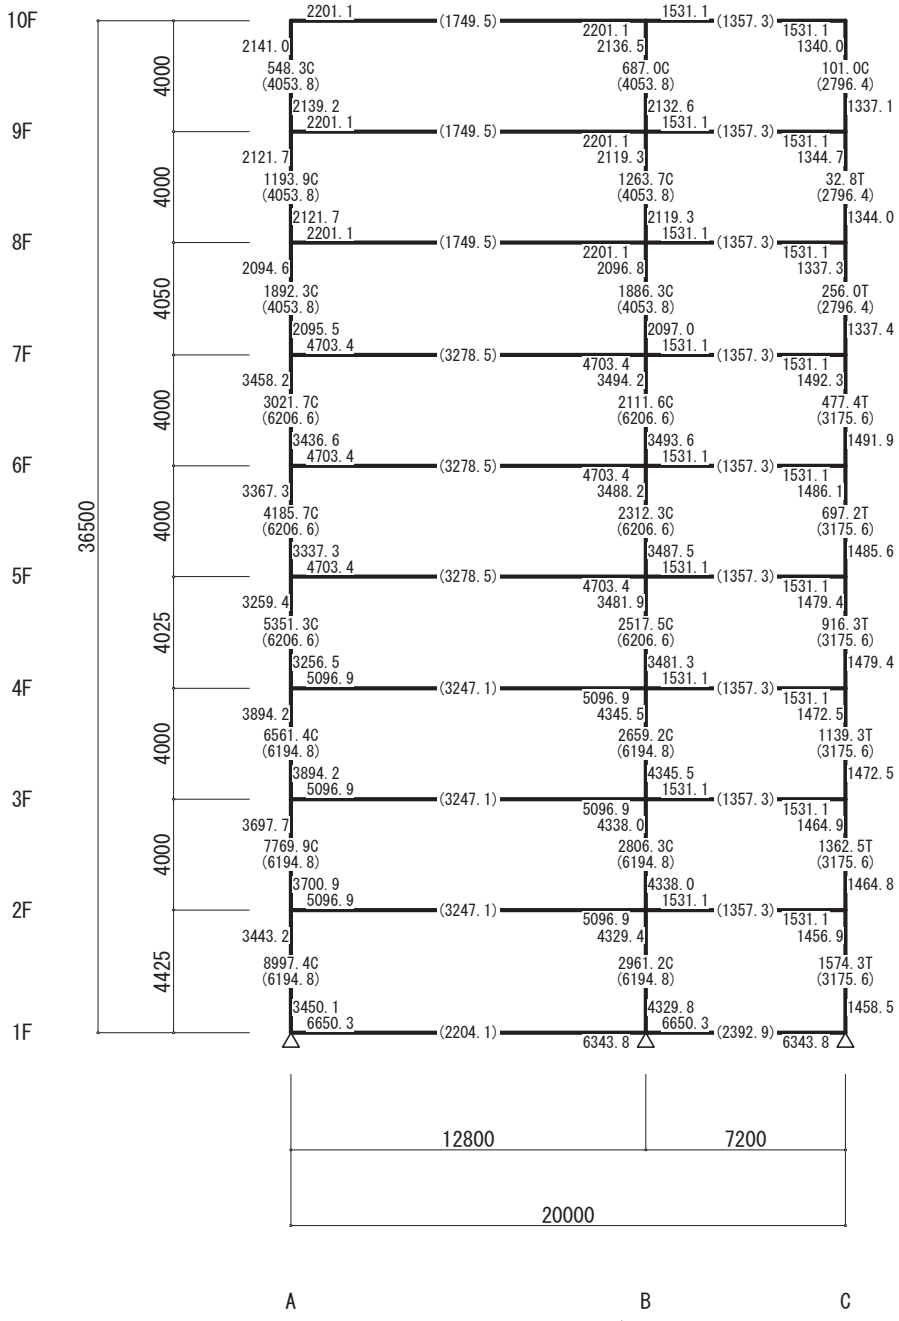

5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

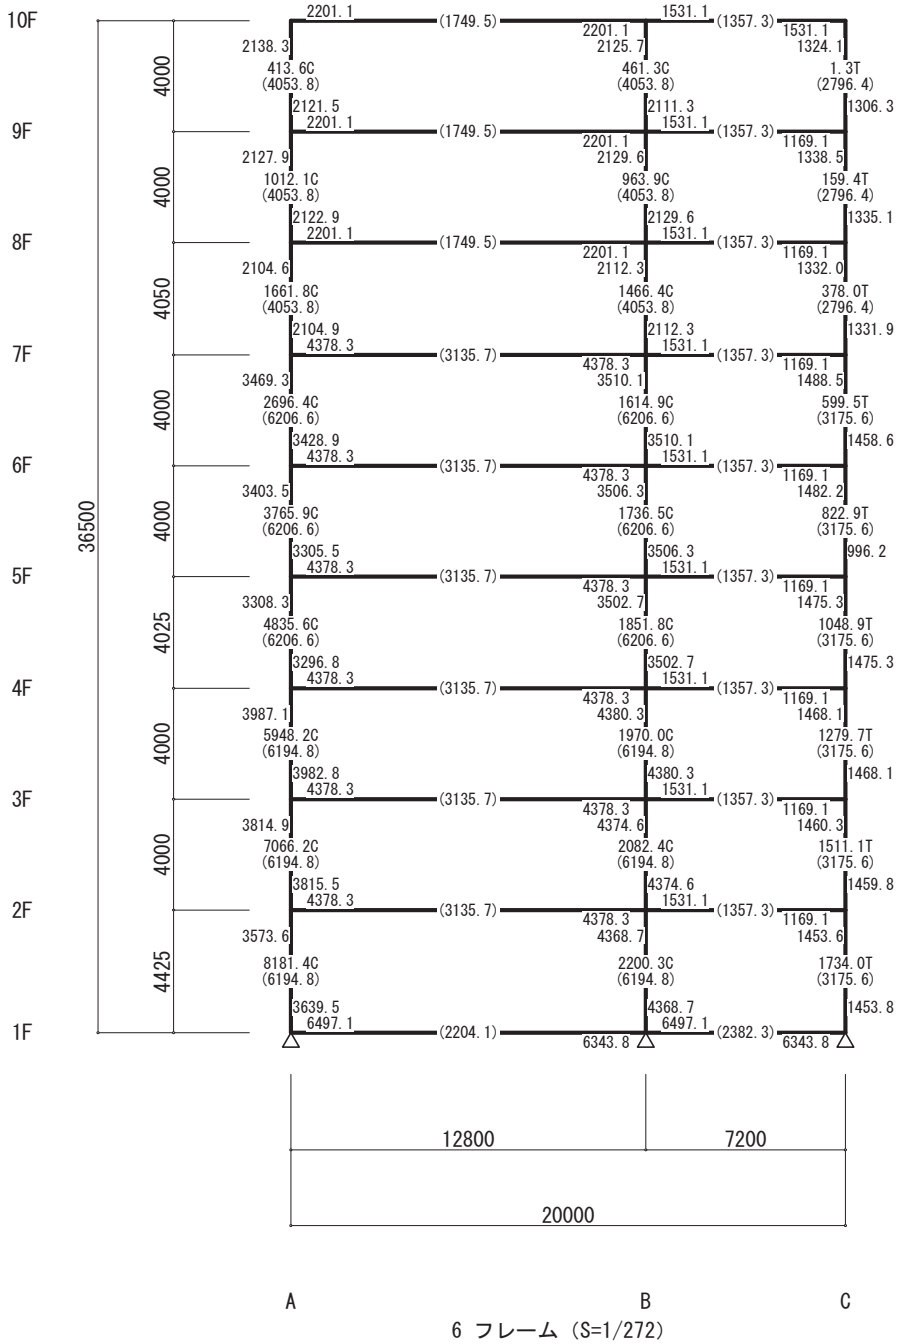

6 フレーム（S=1/272）

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

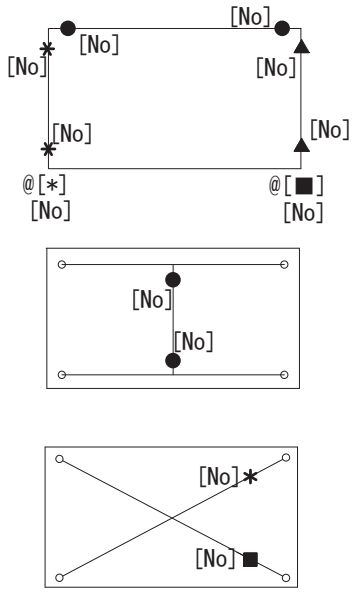

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

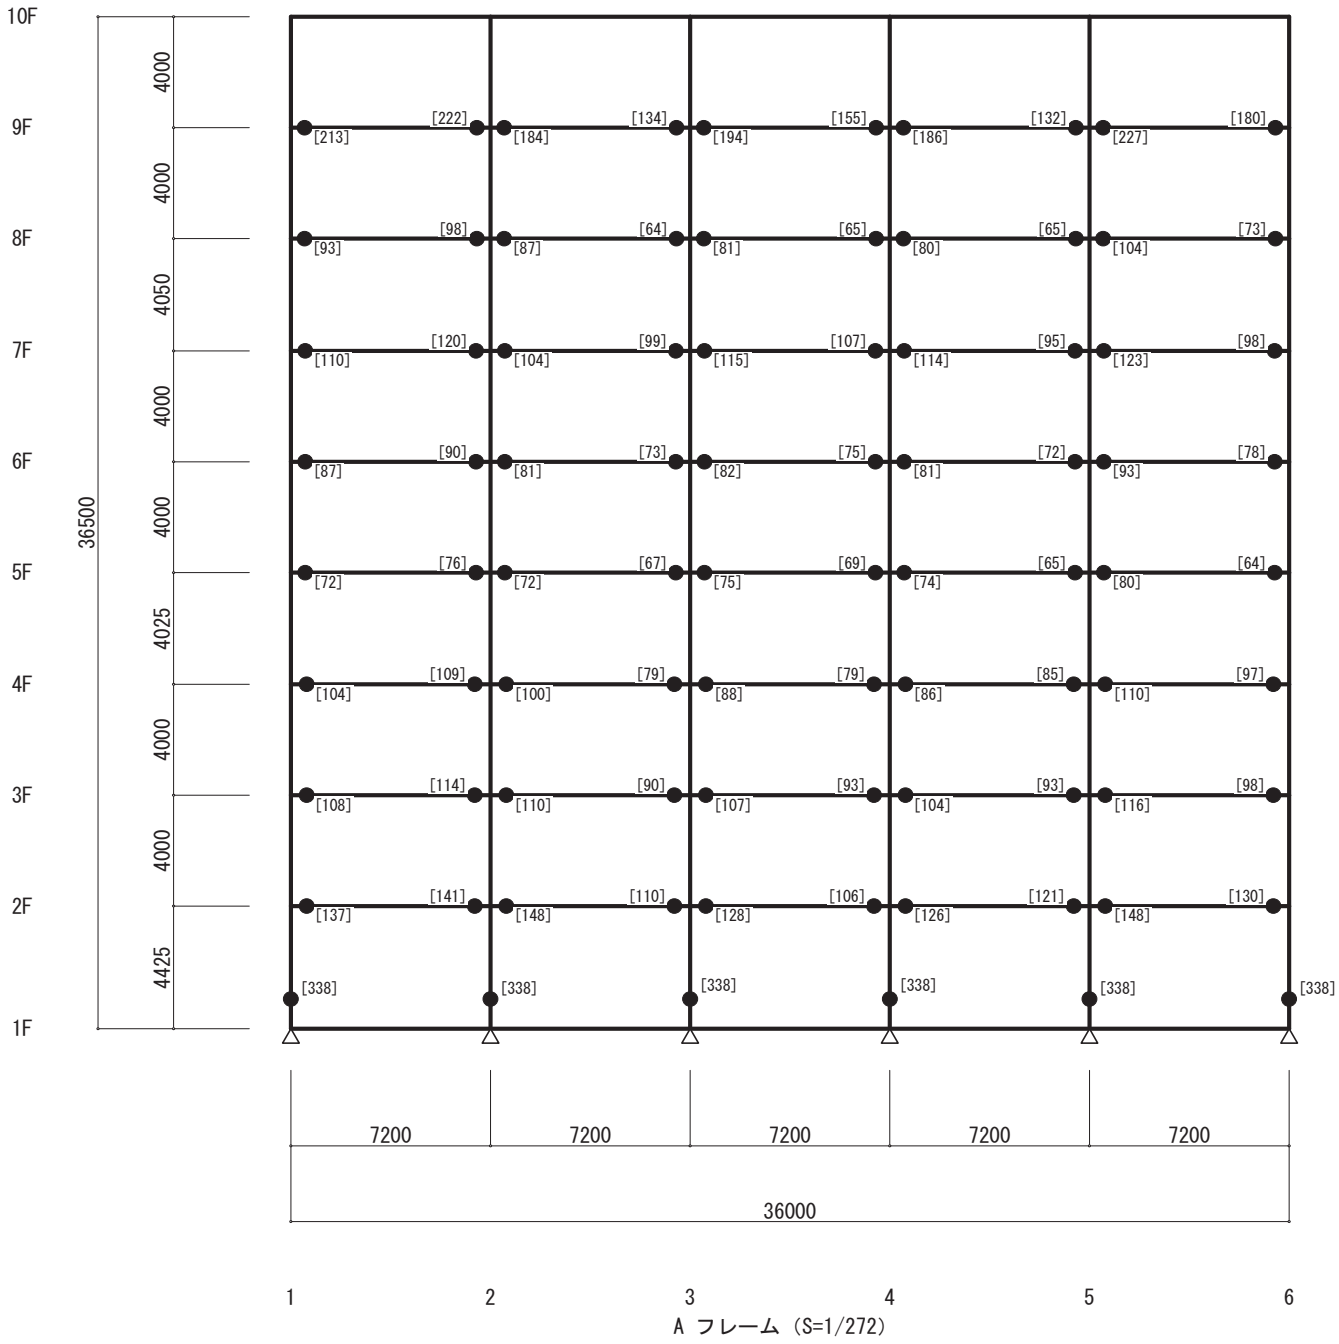

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

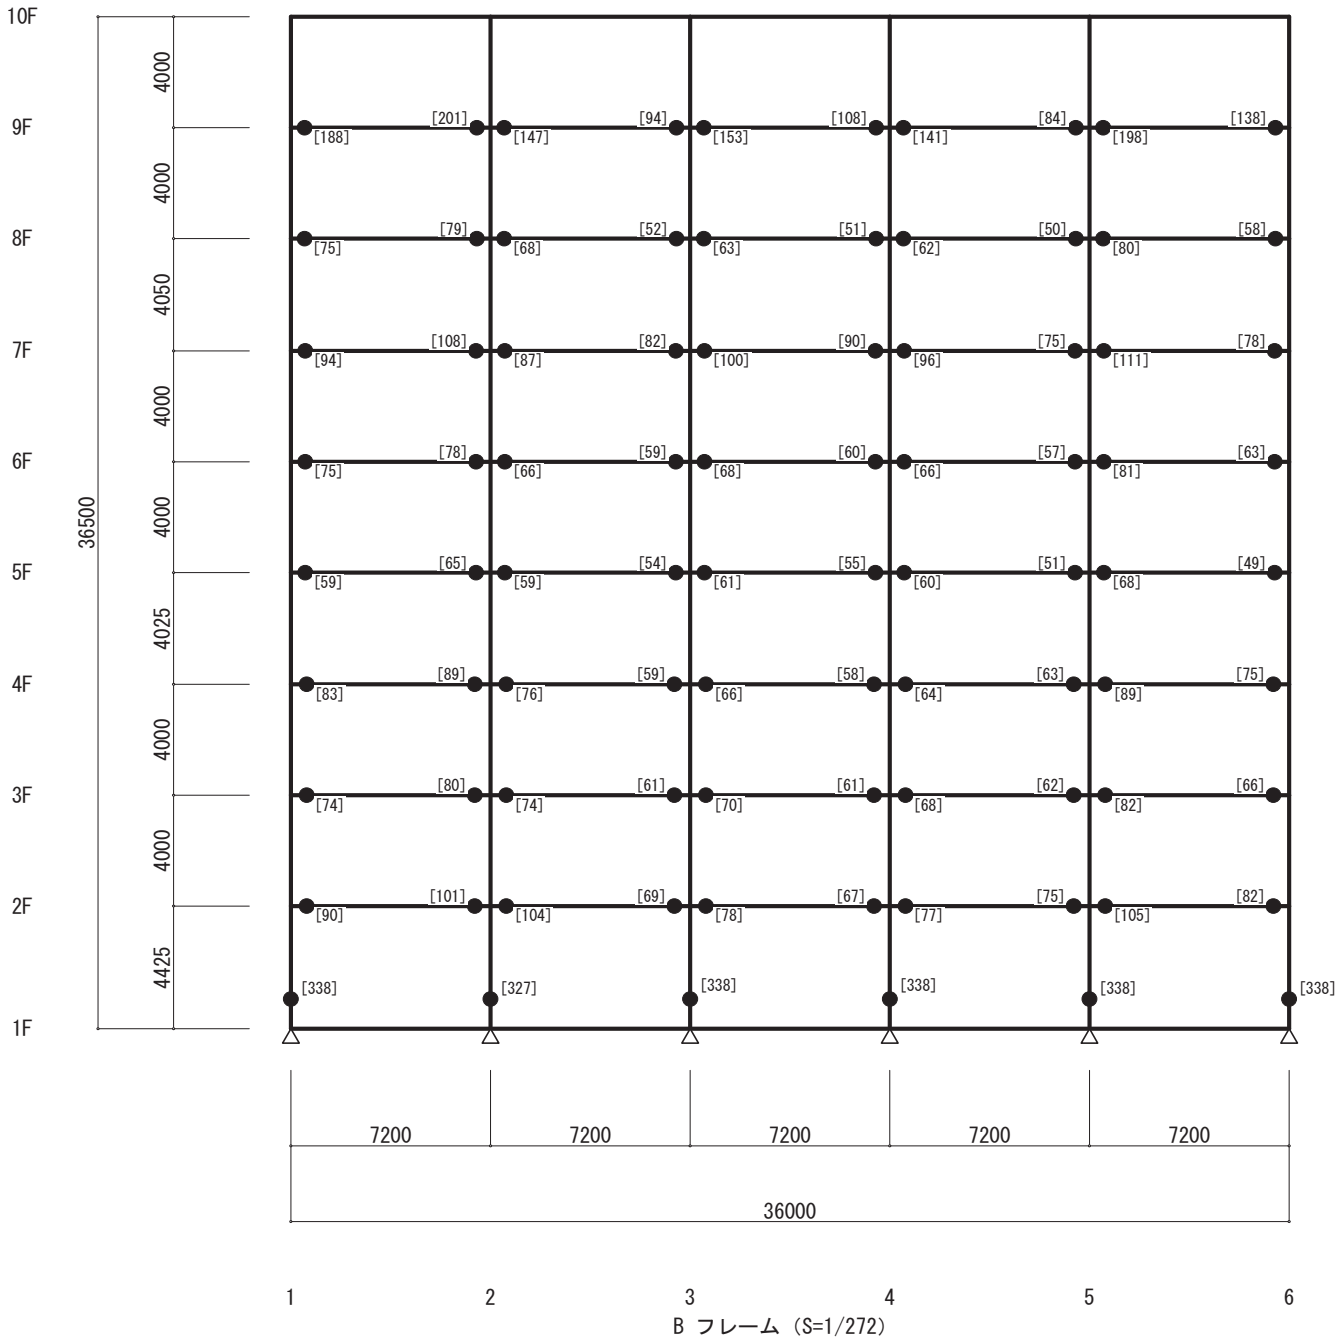

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

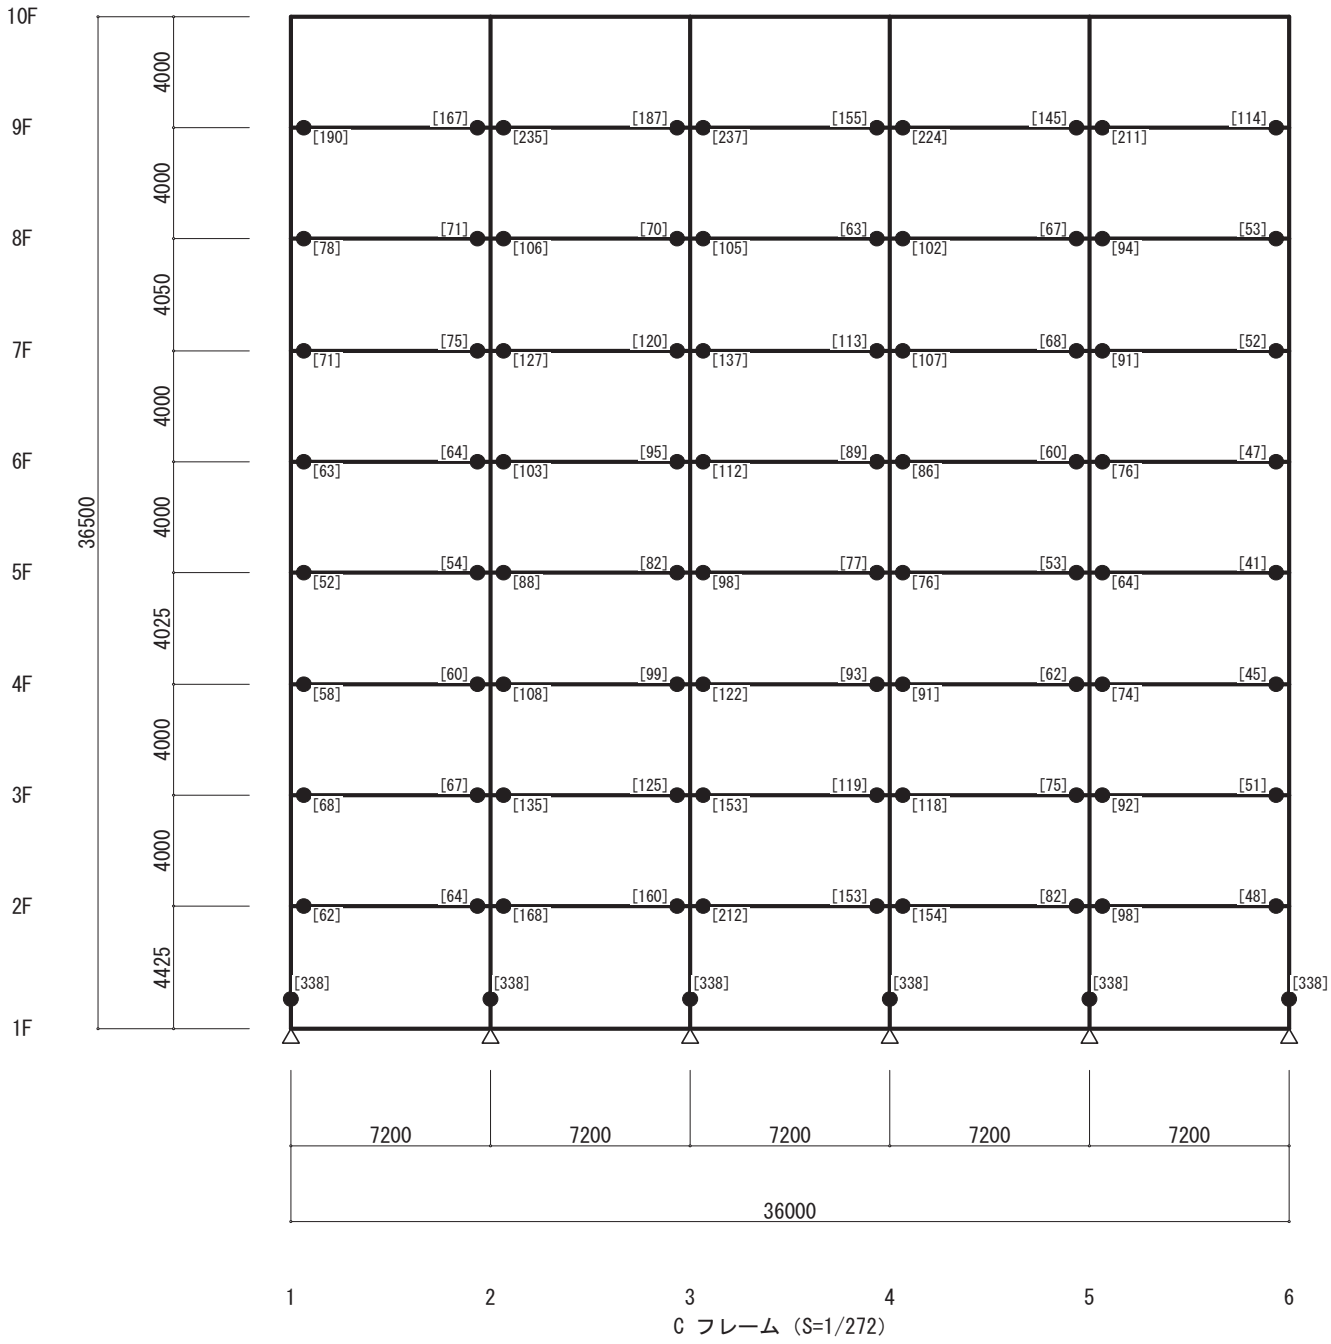

C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

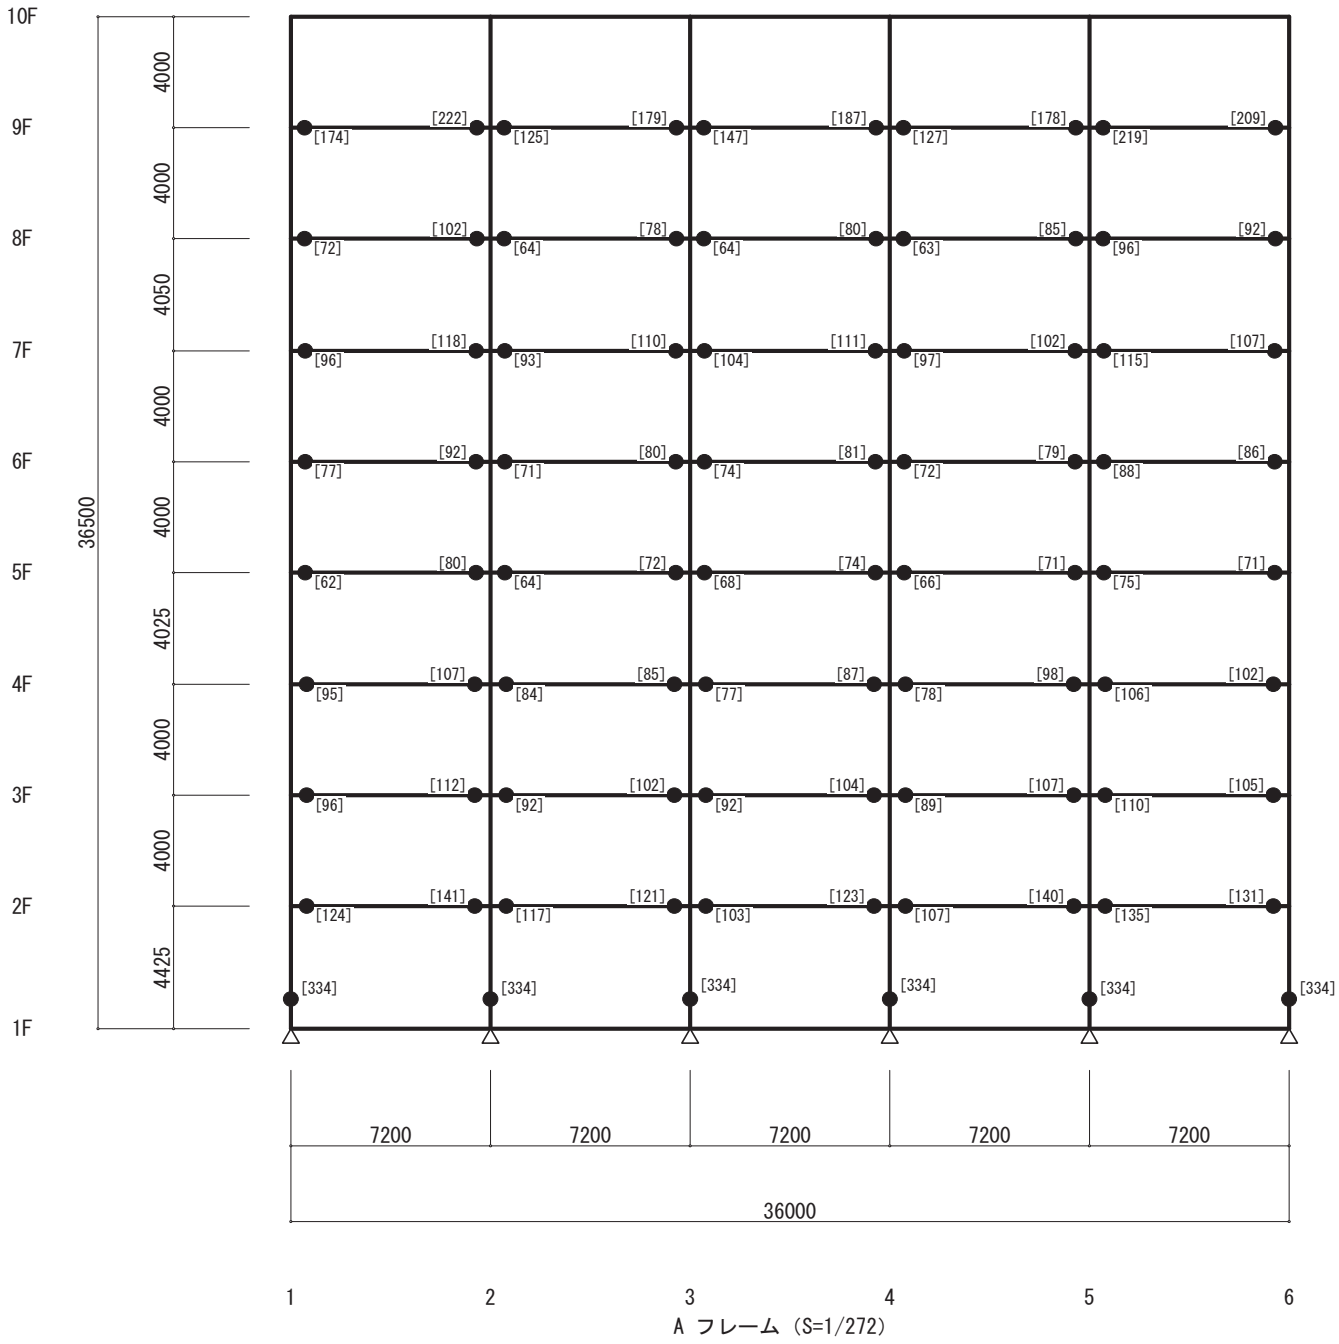

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

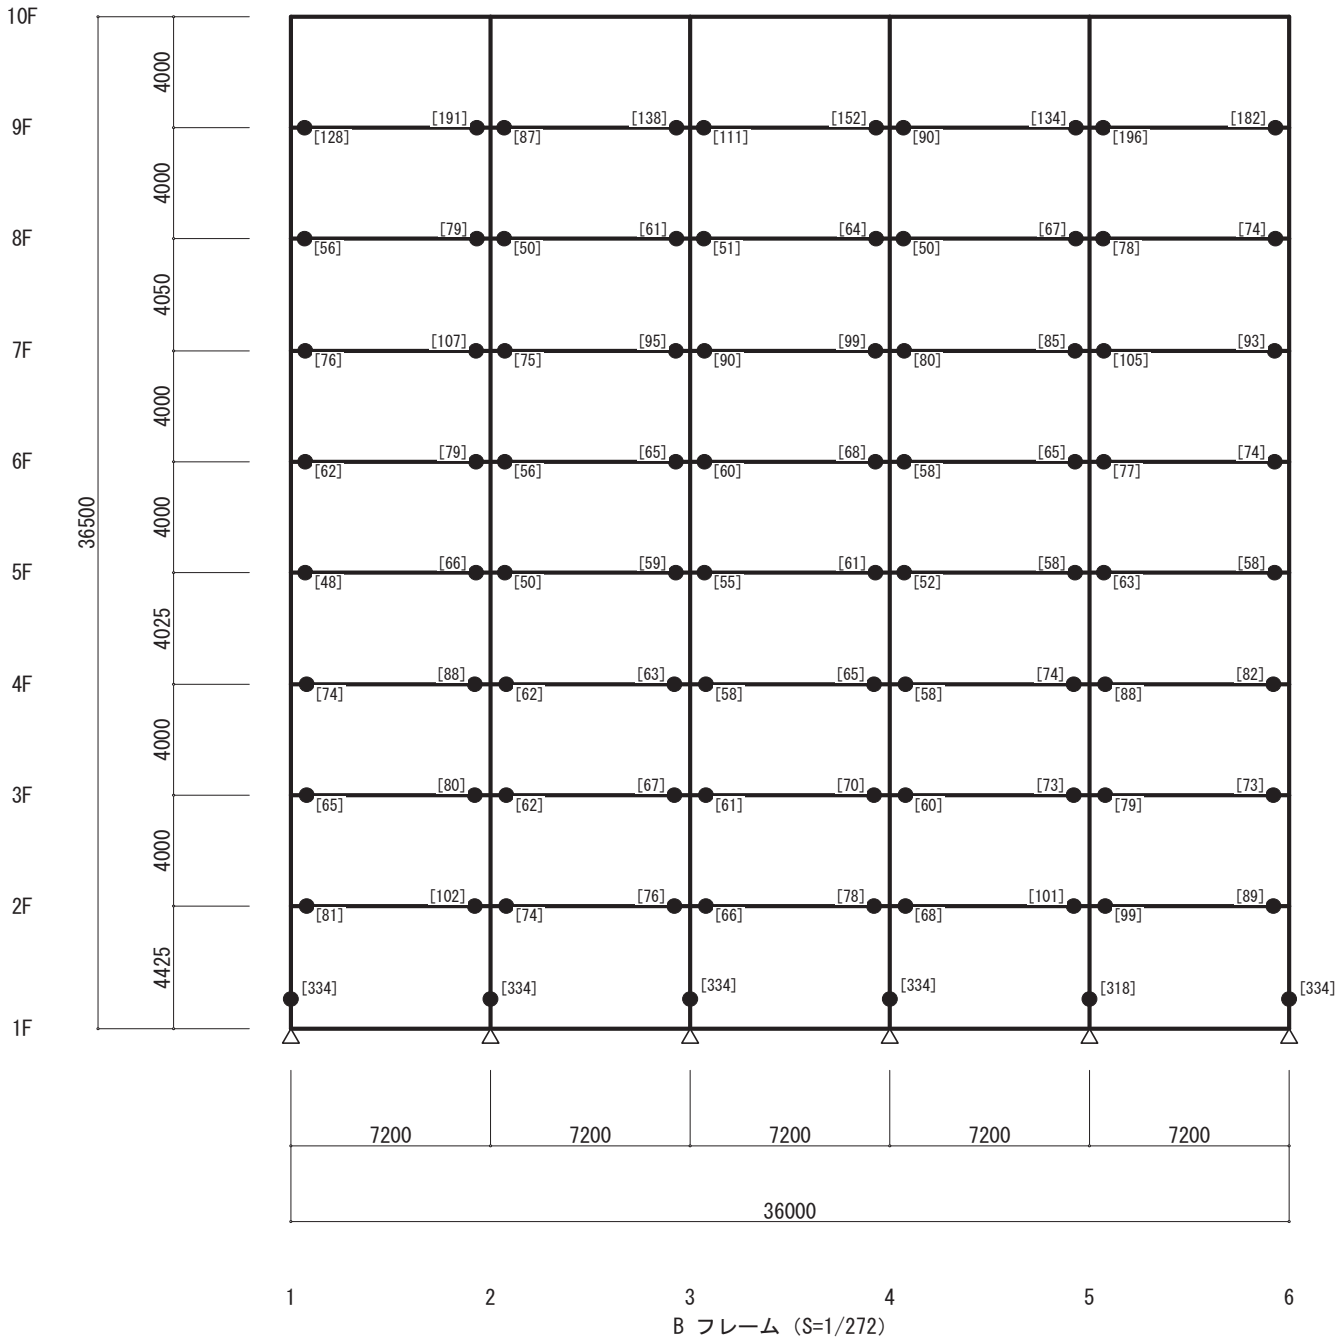

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

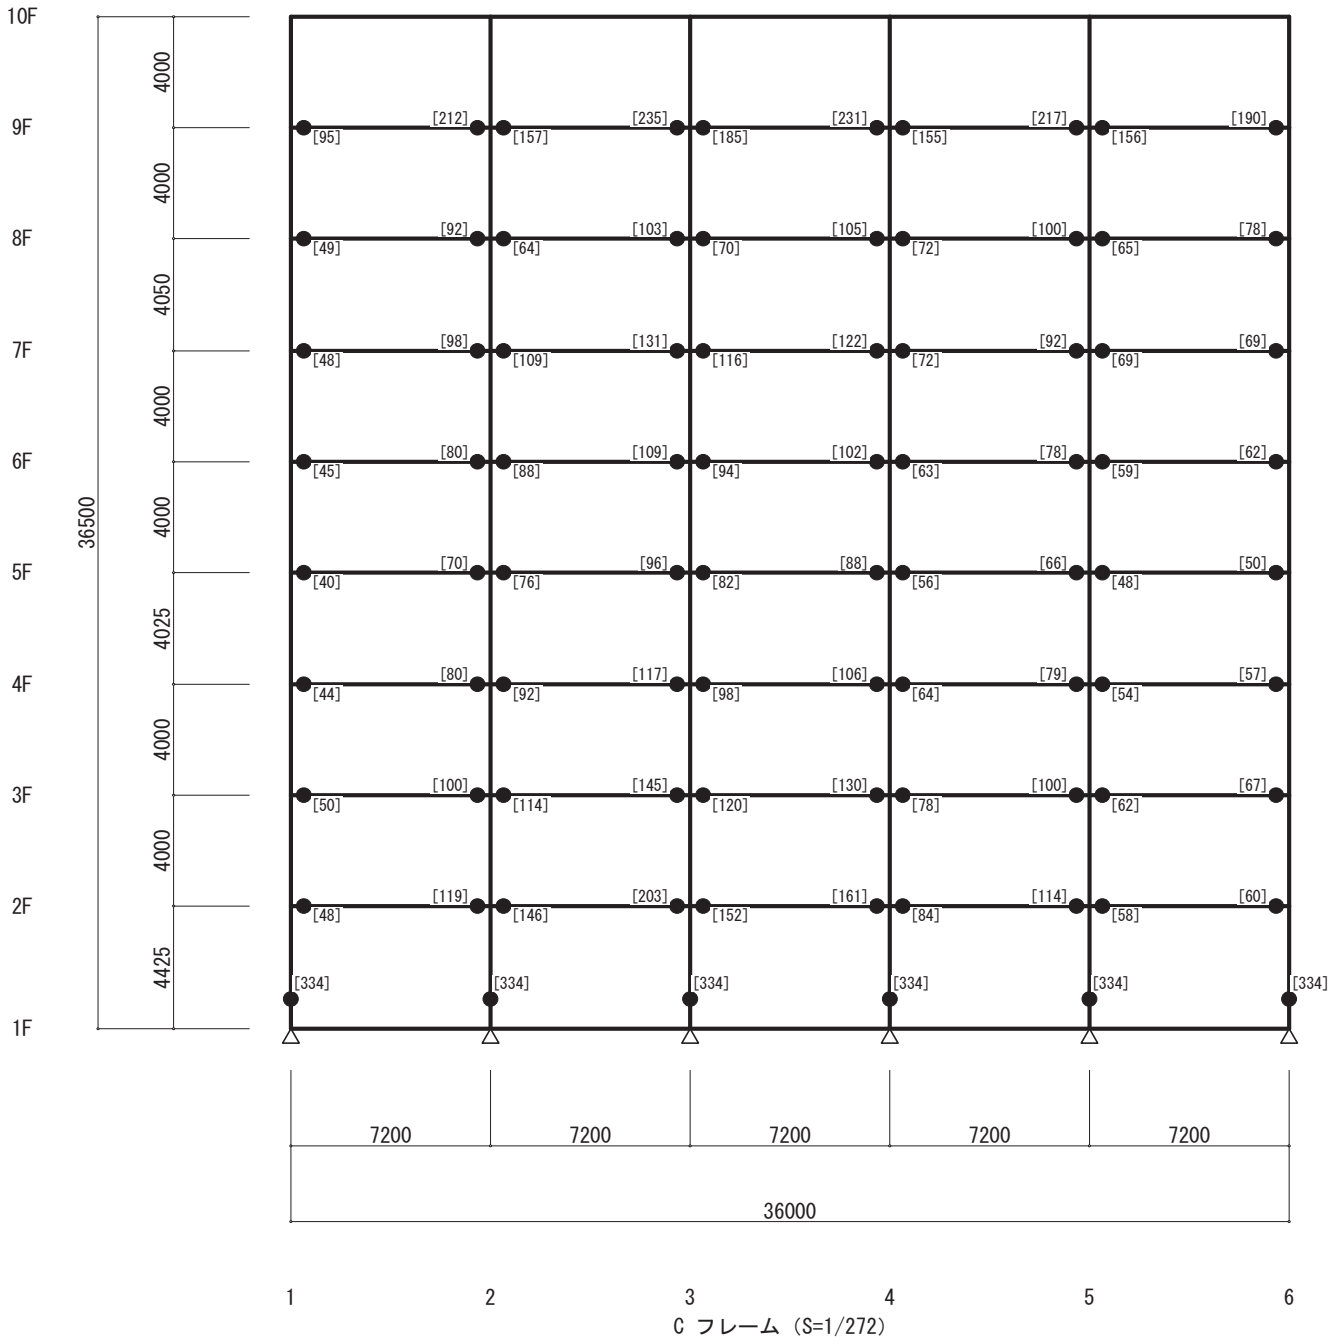

C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

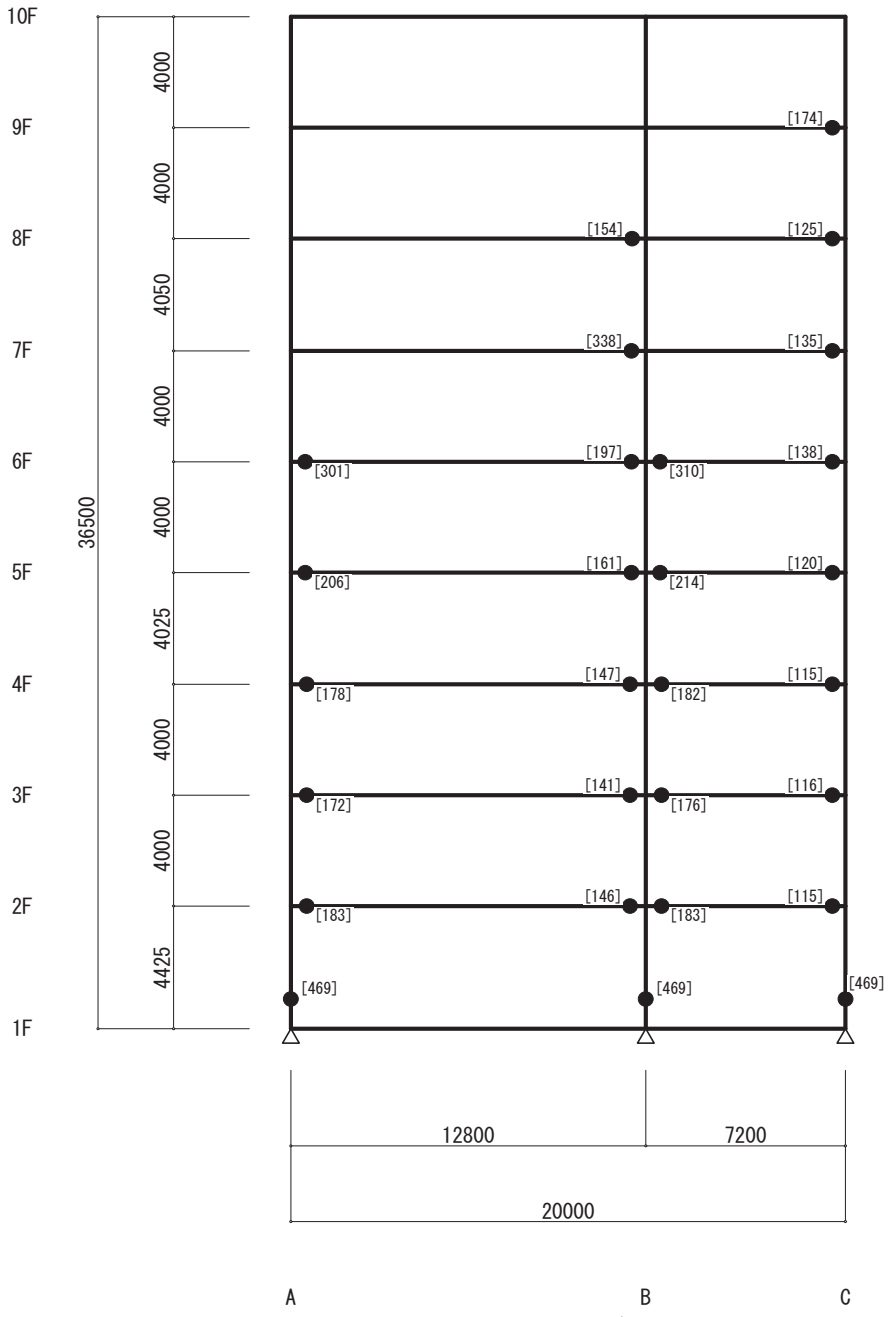

1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

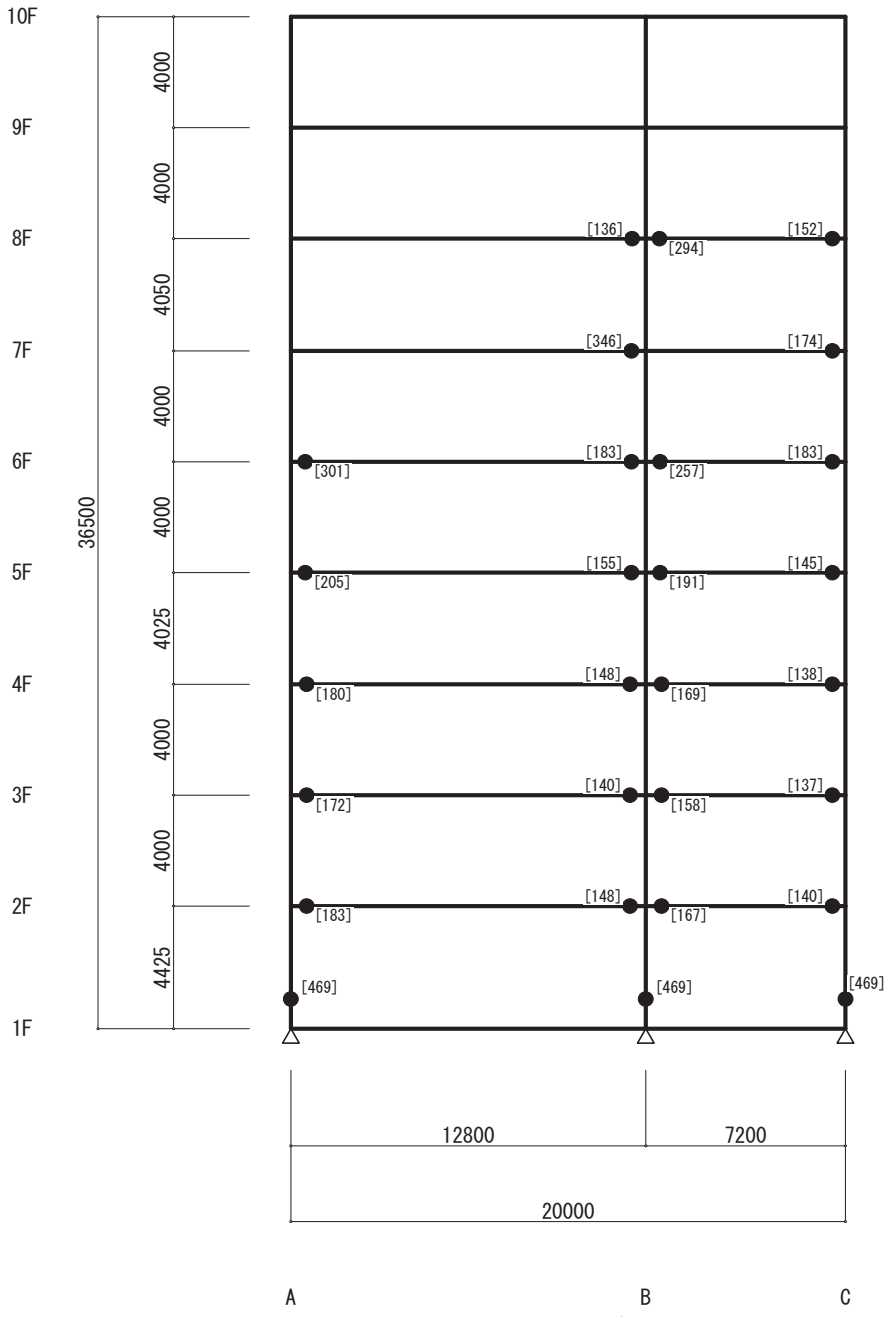

2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

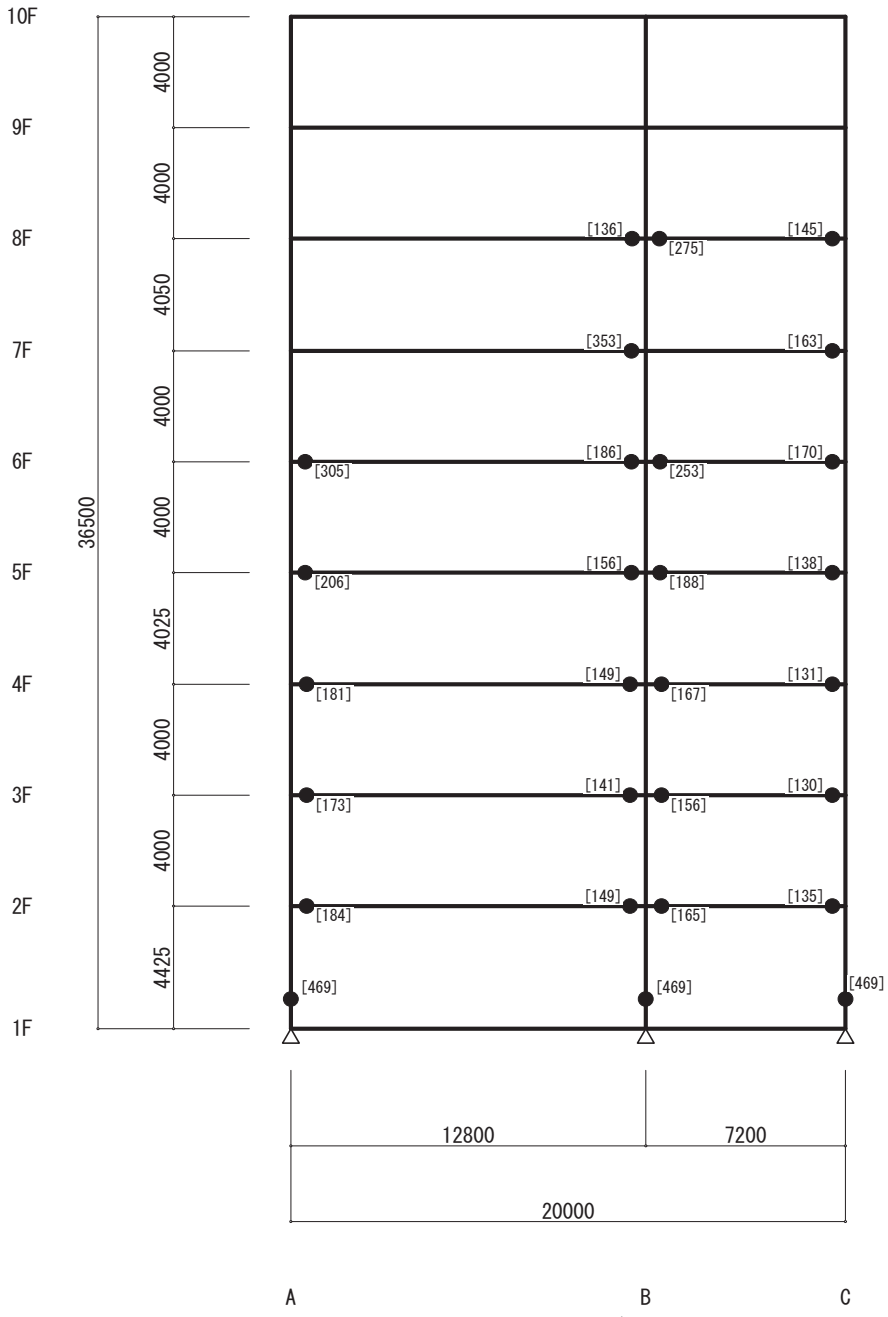

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

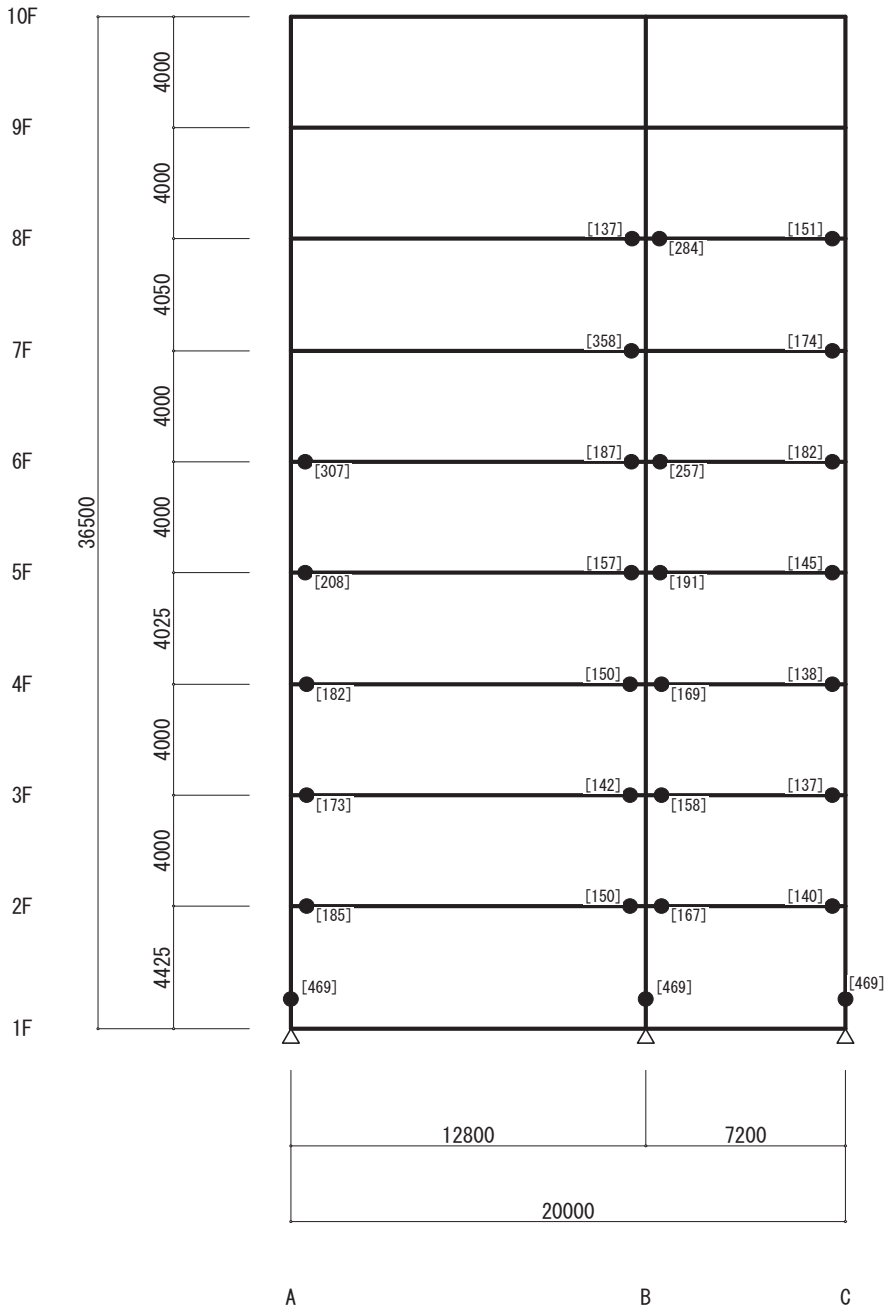

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

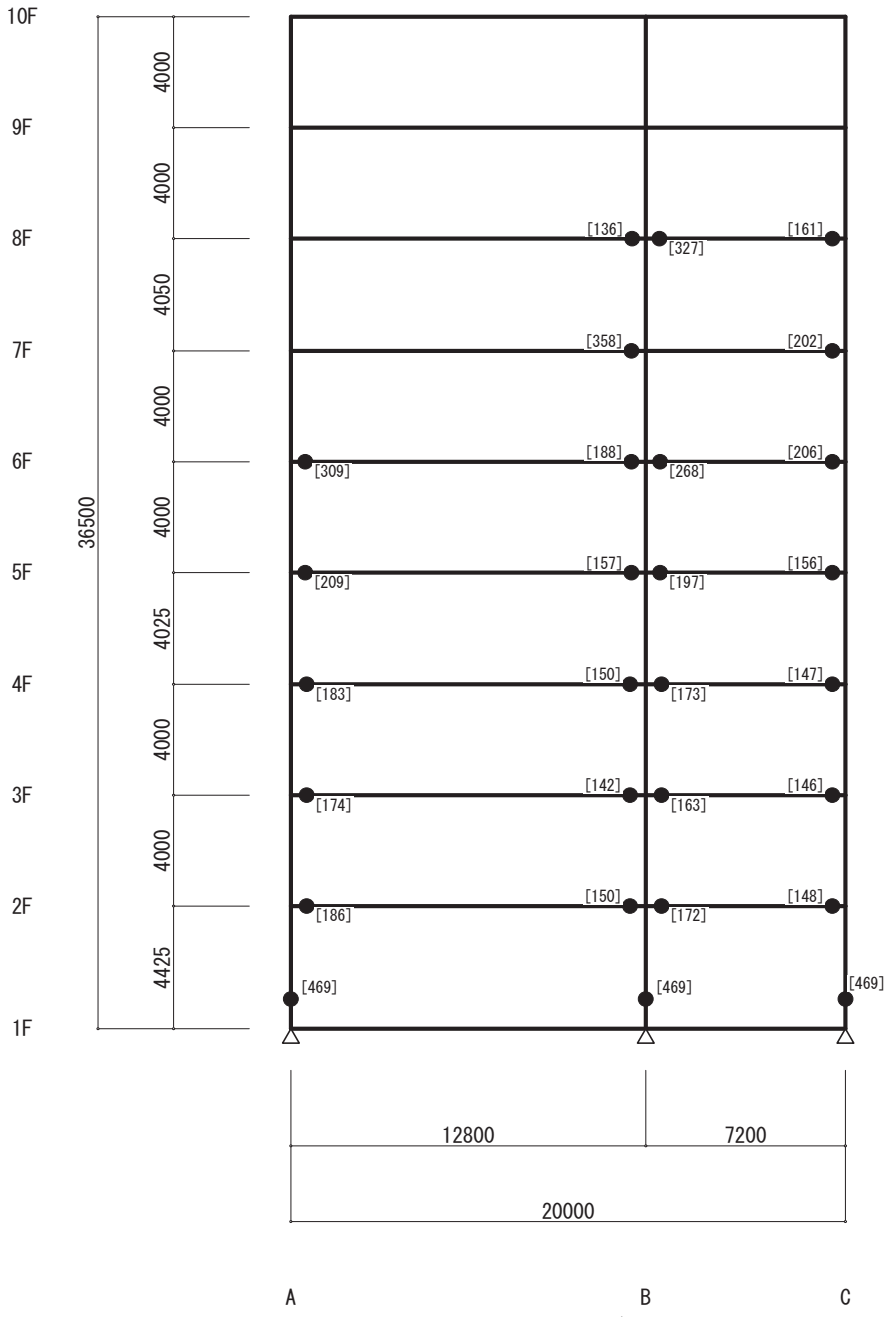

5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

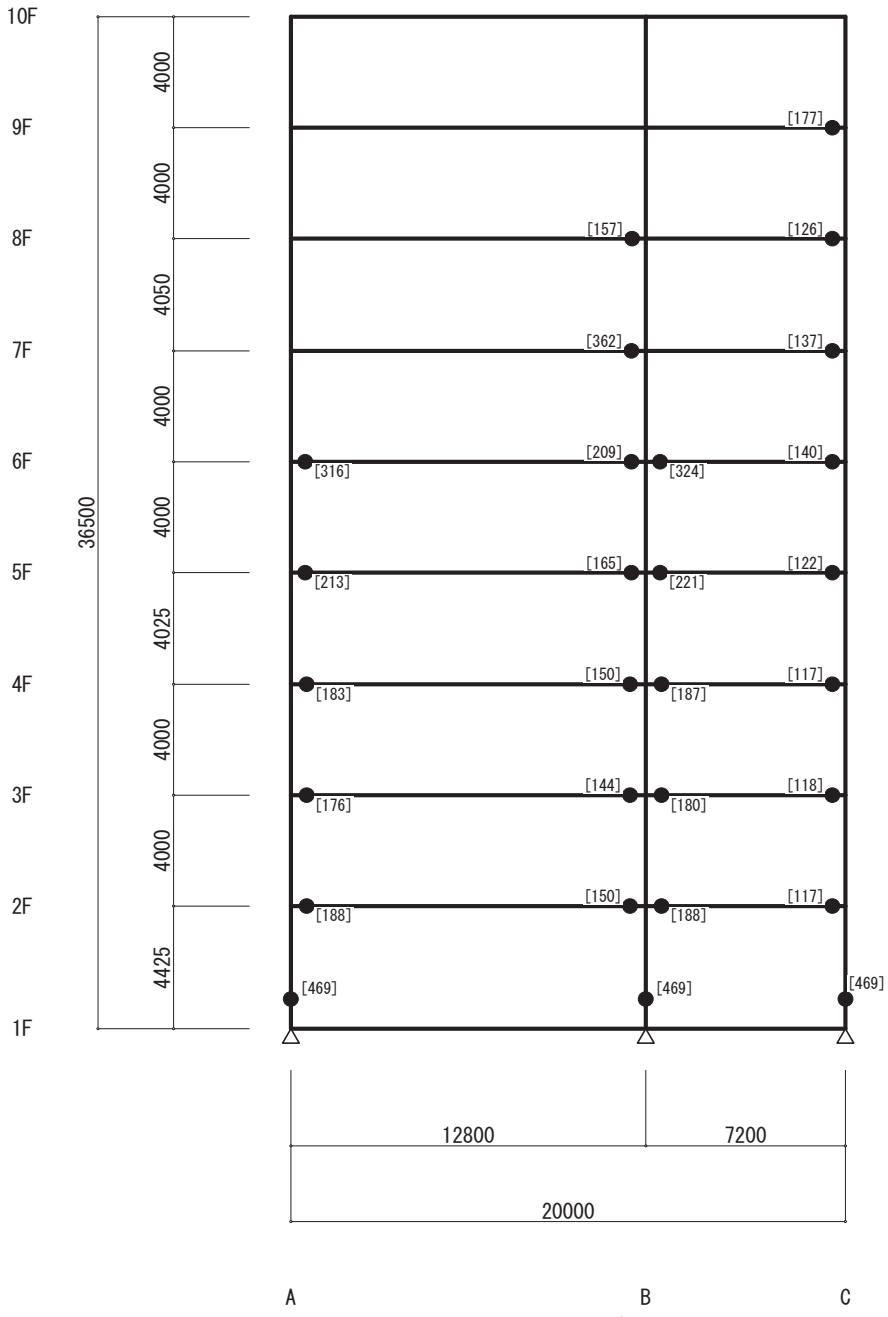

6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

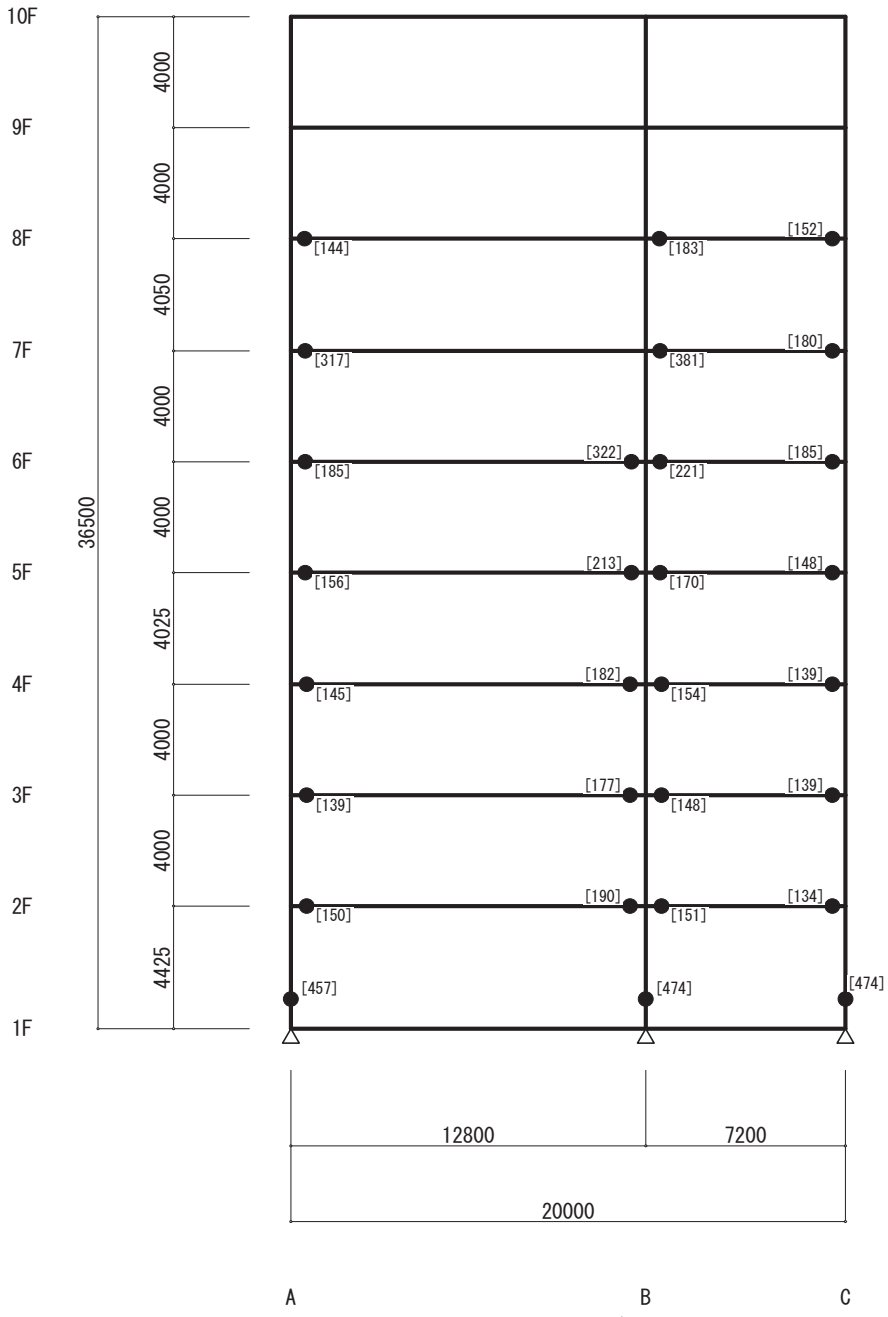

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

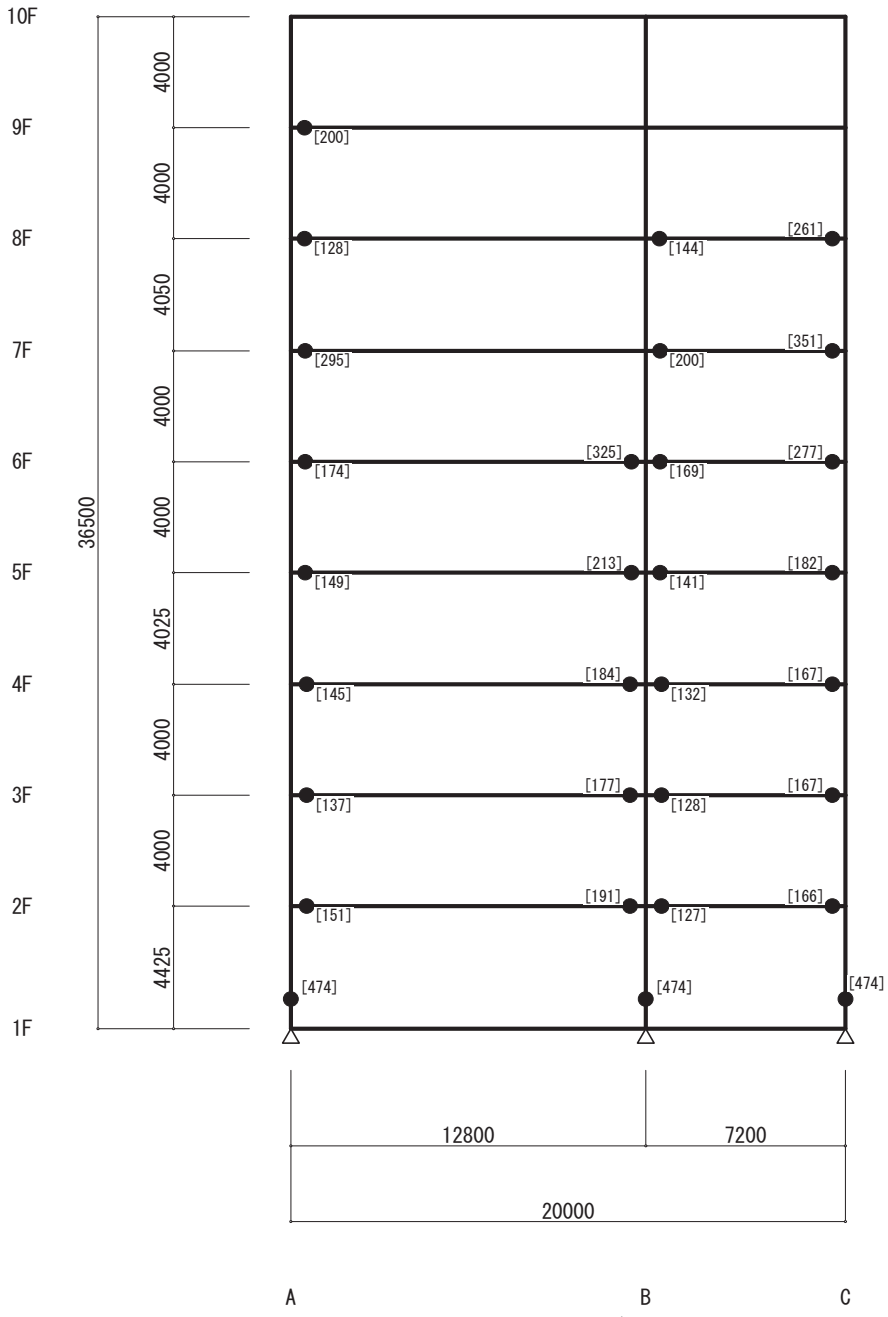

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

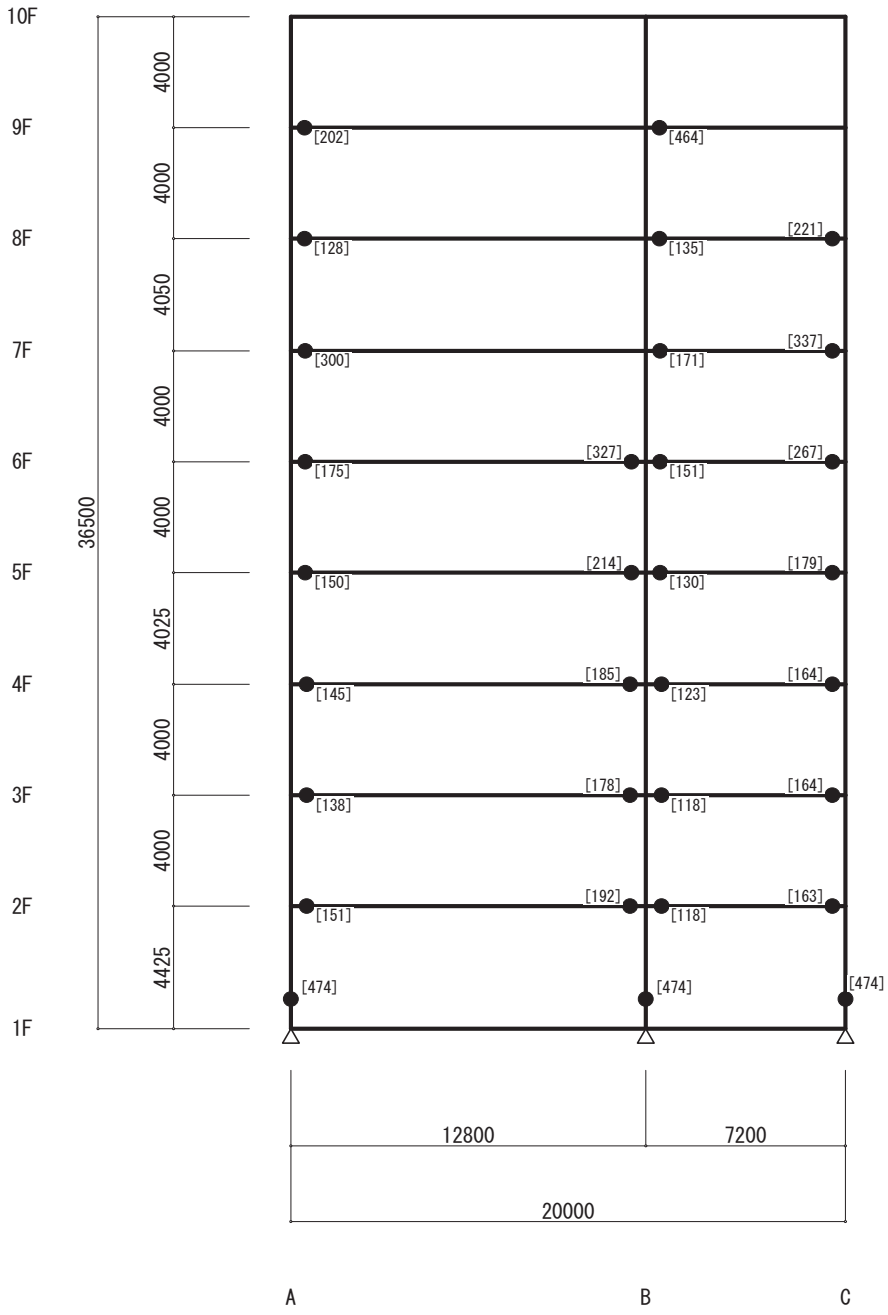

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

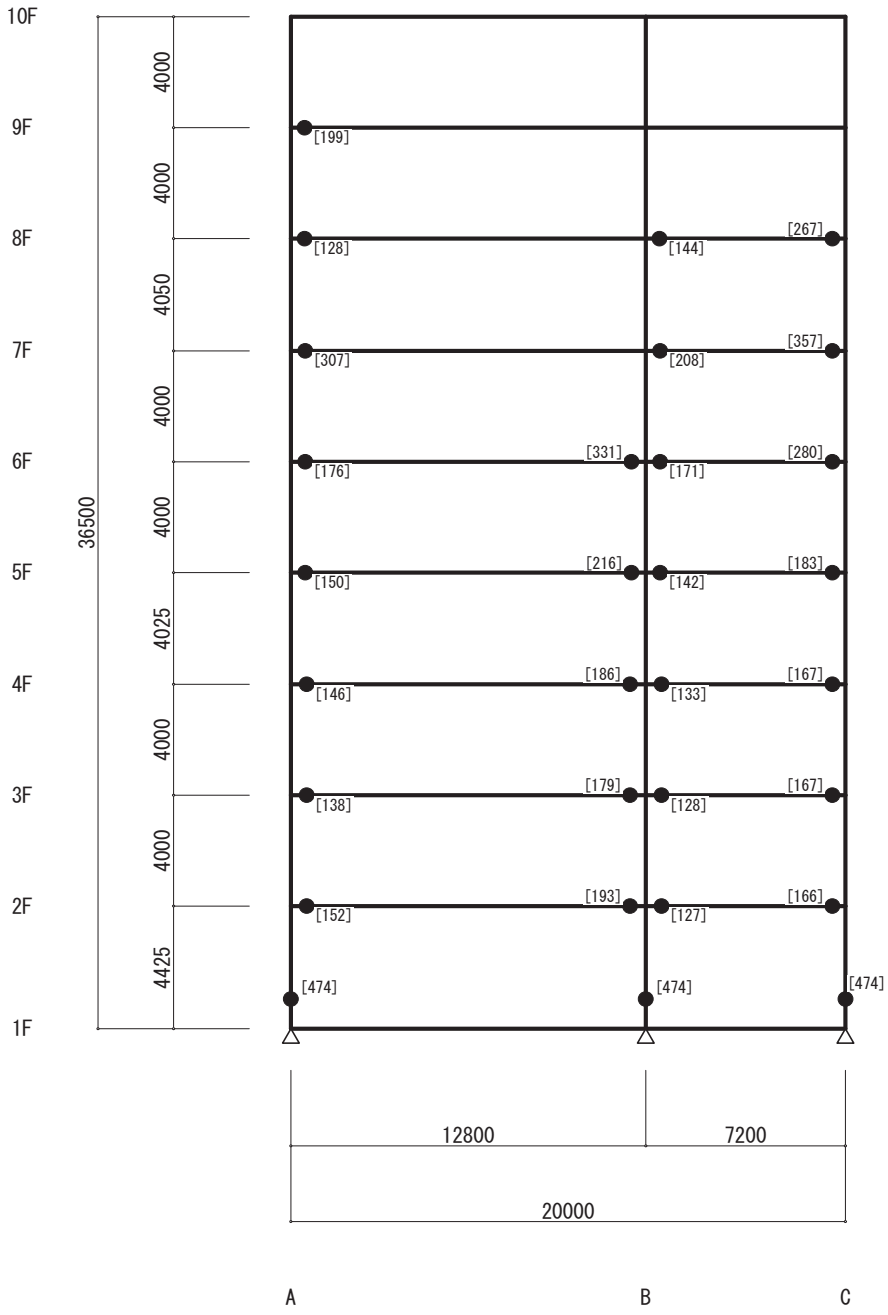

4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

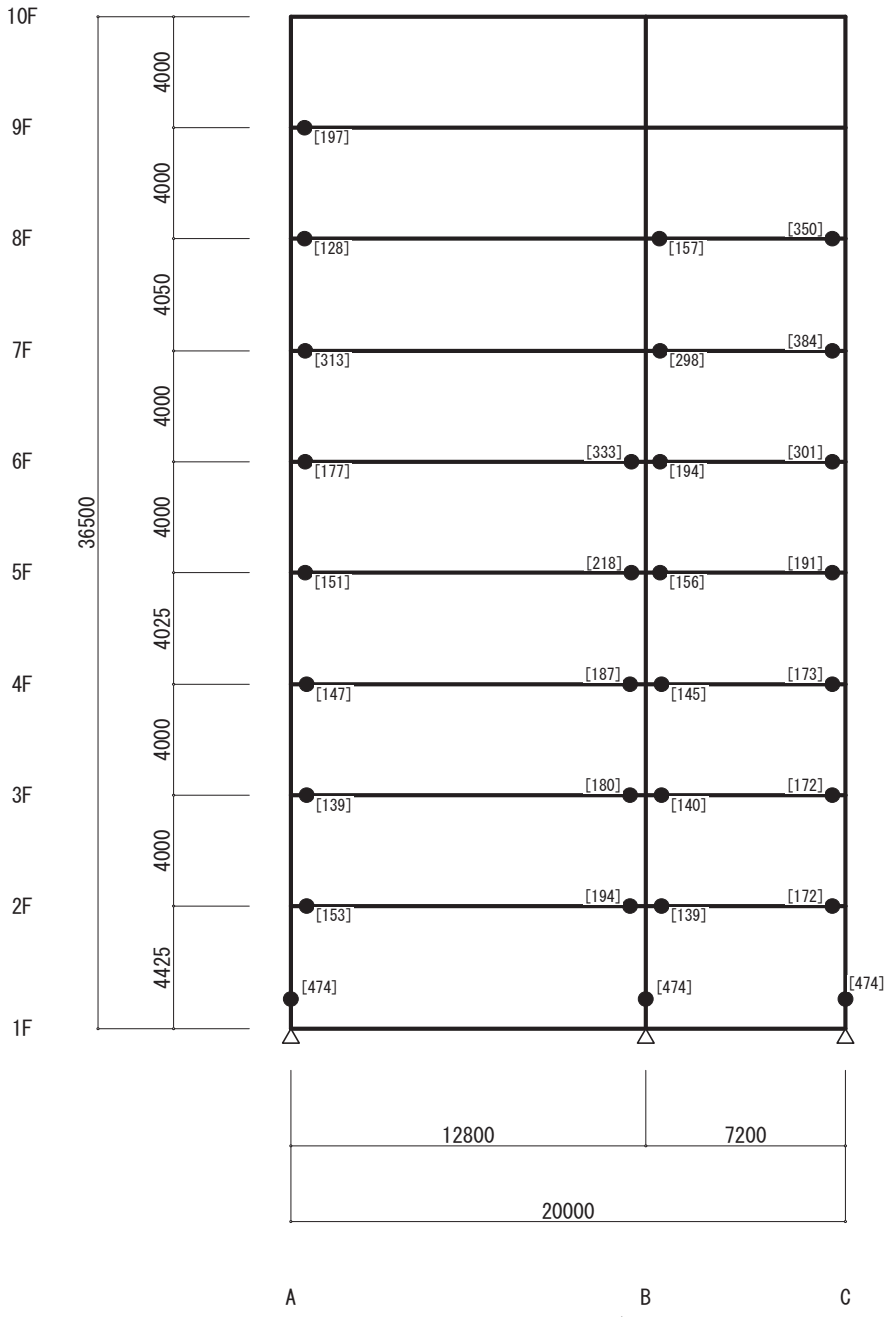

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

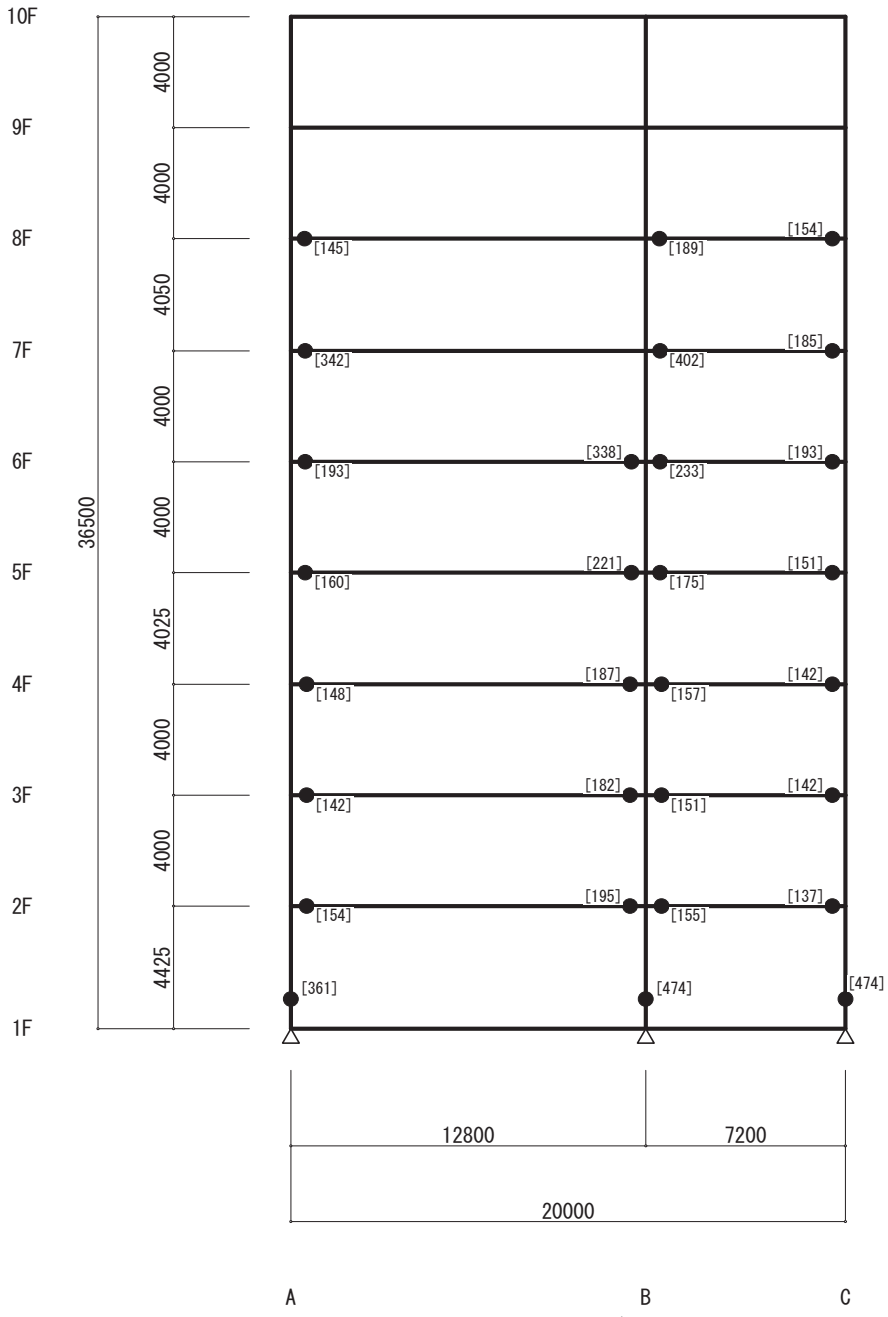

6 フレーム（S=1/272）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

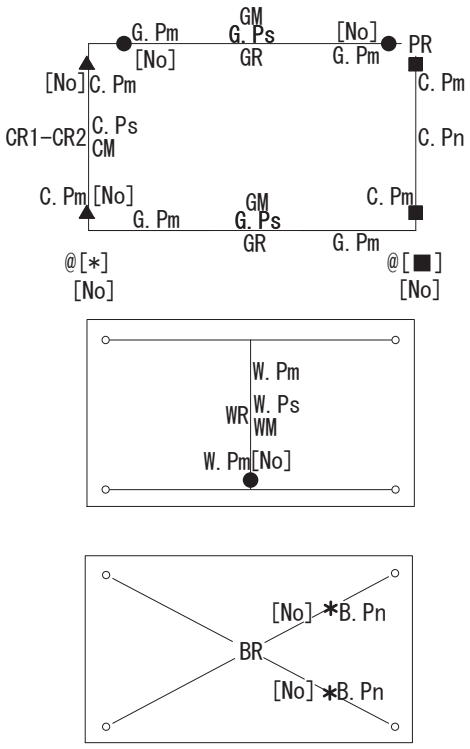

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

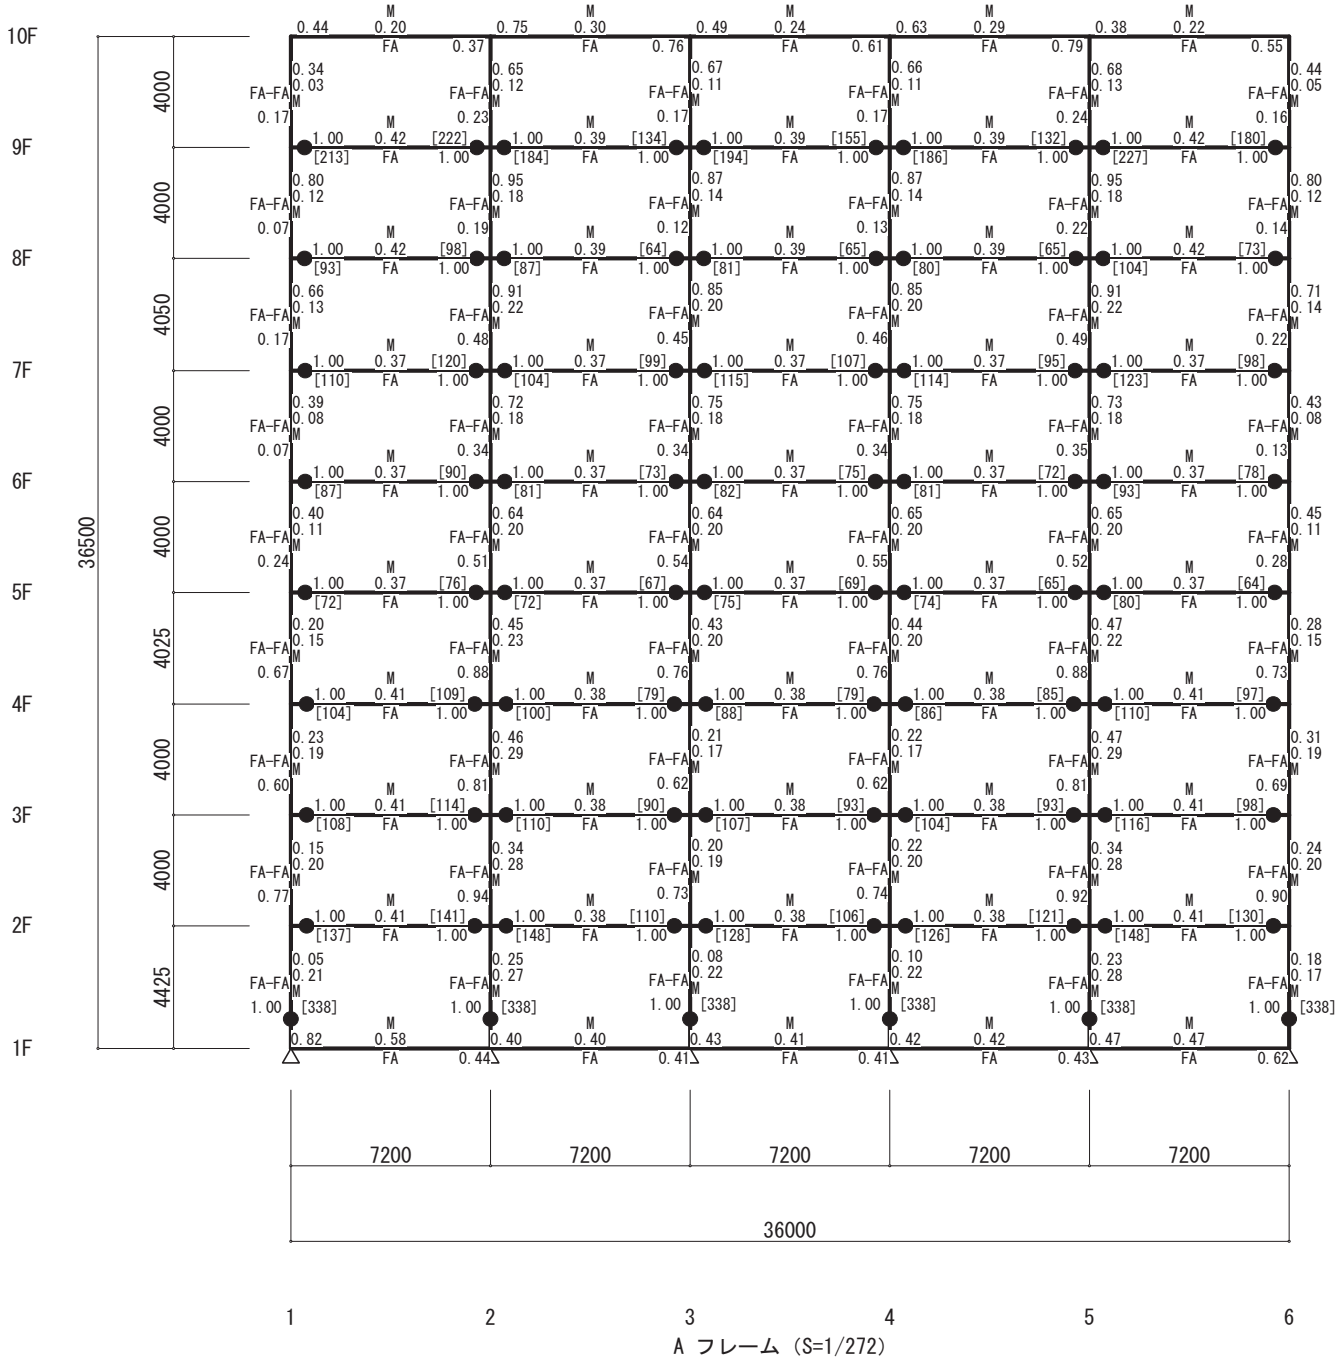

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

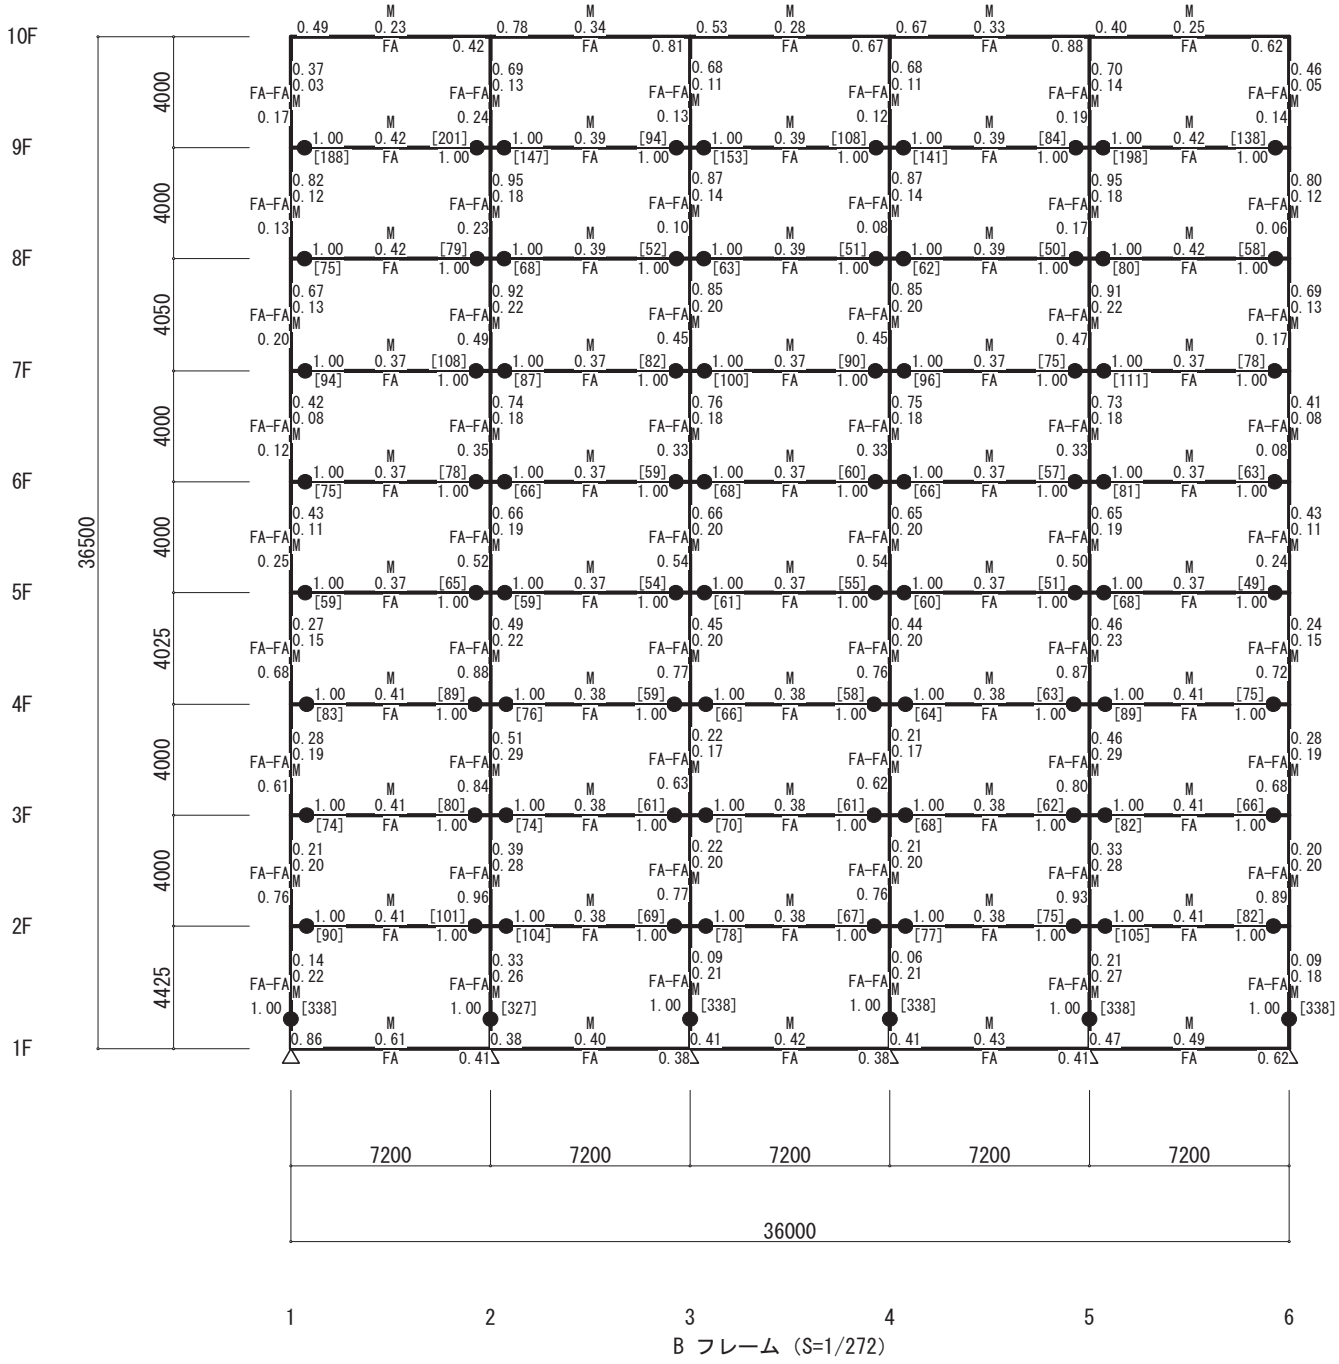

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

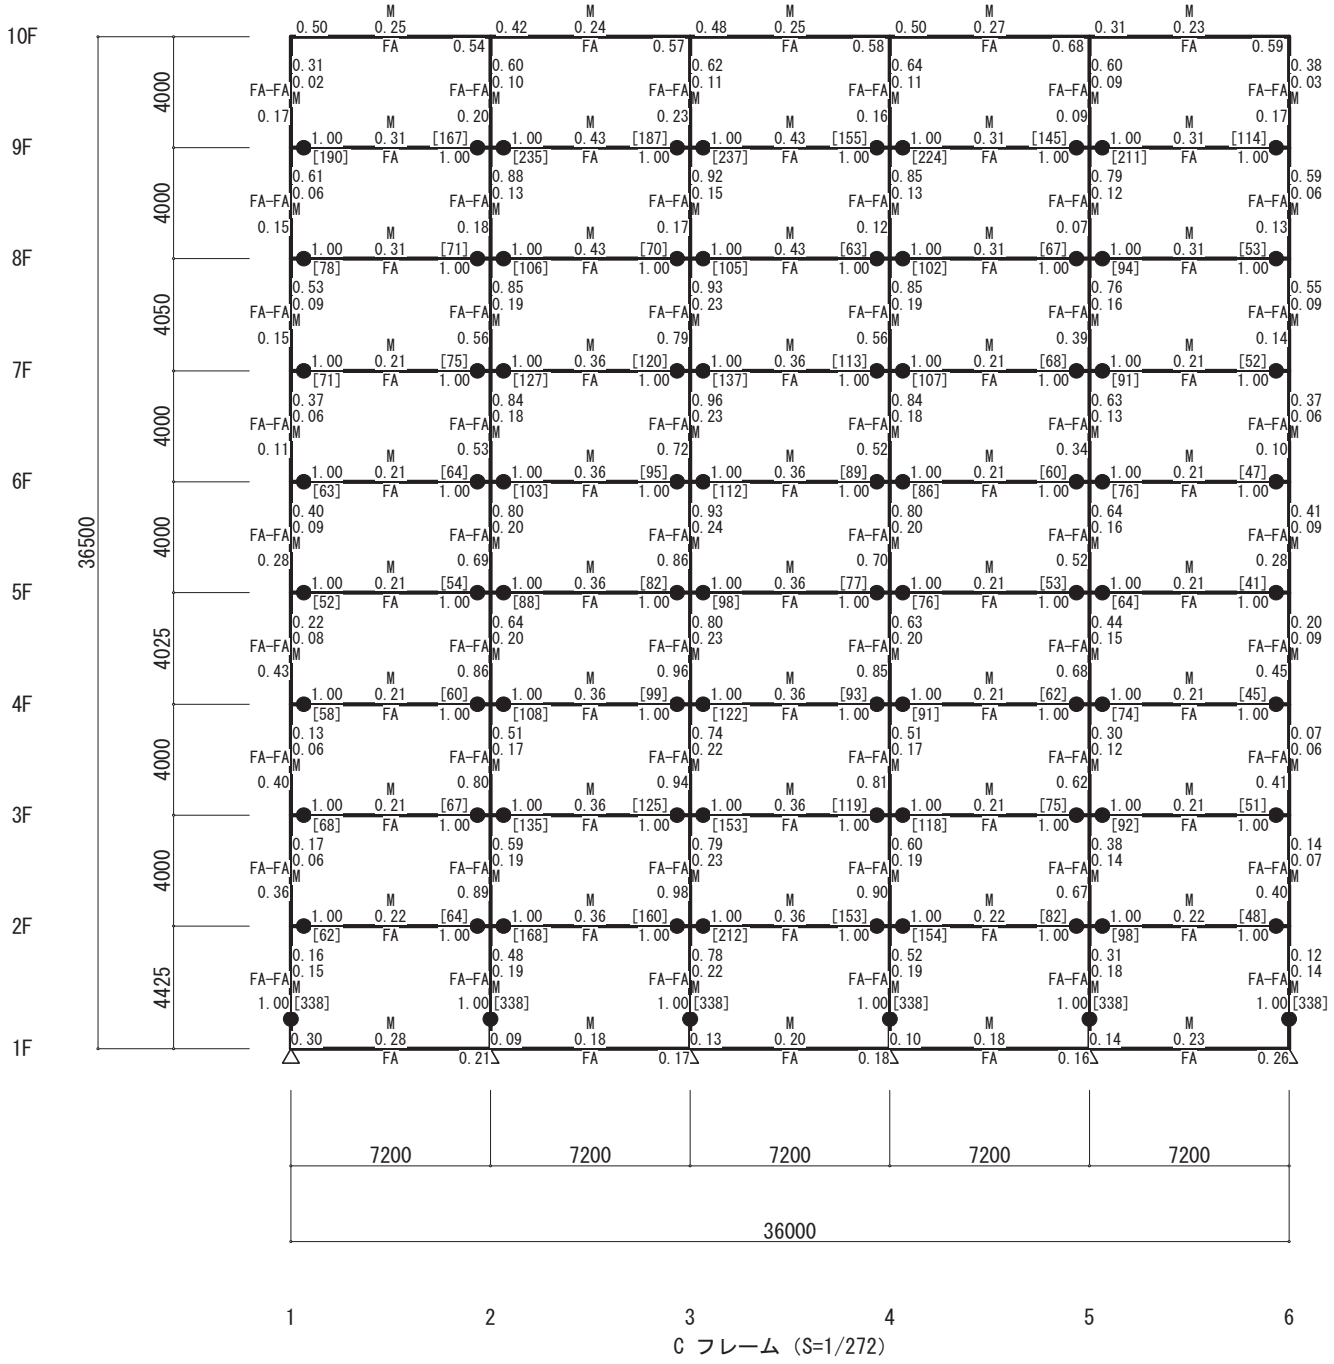

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

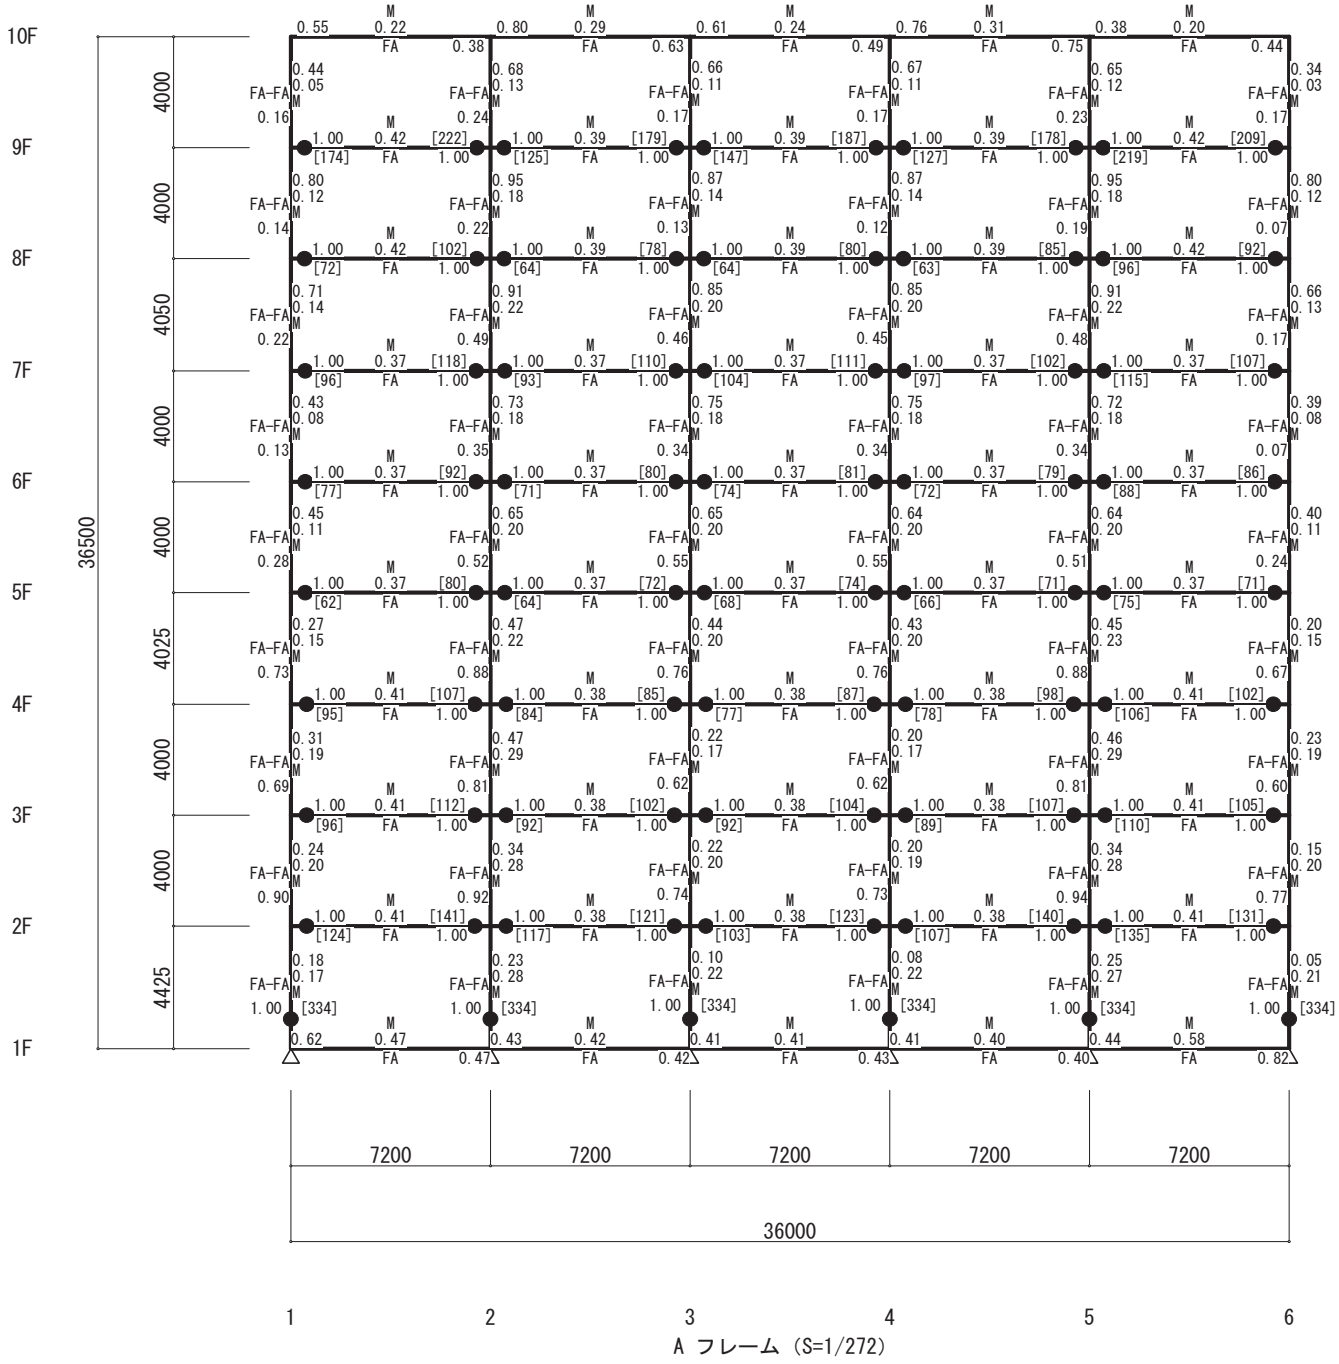

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

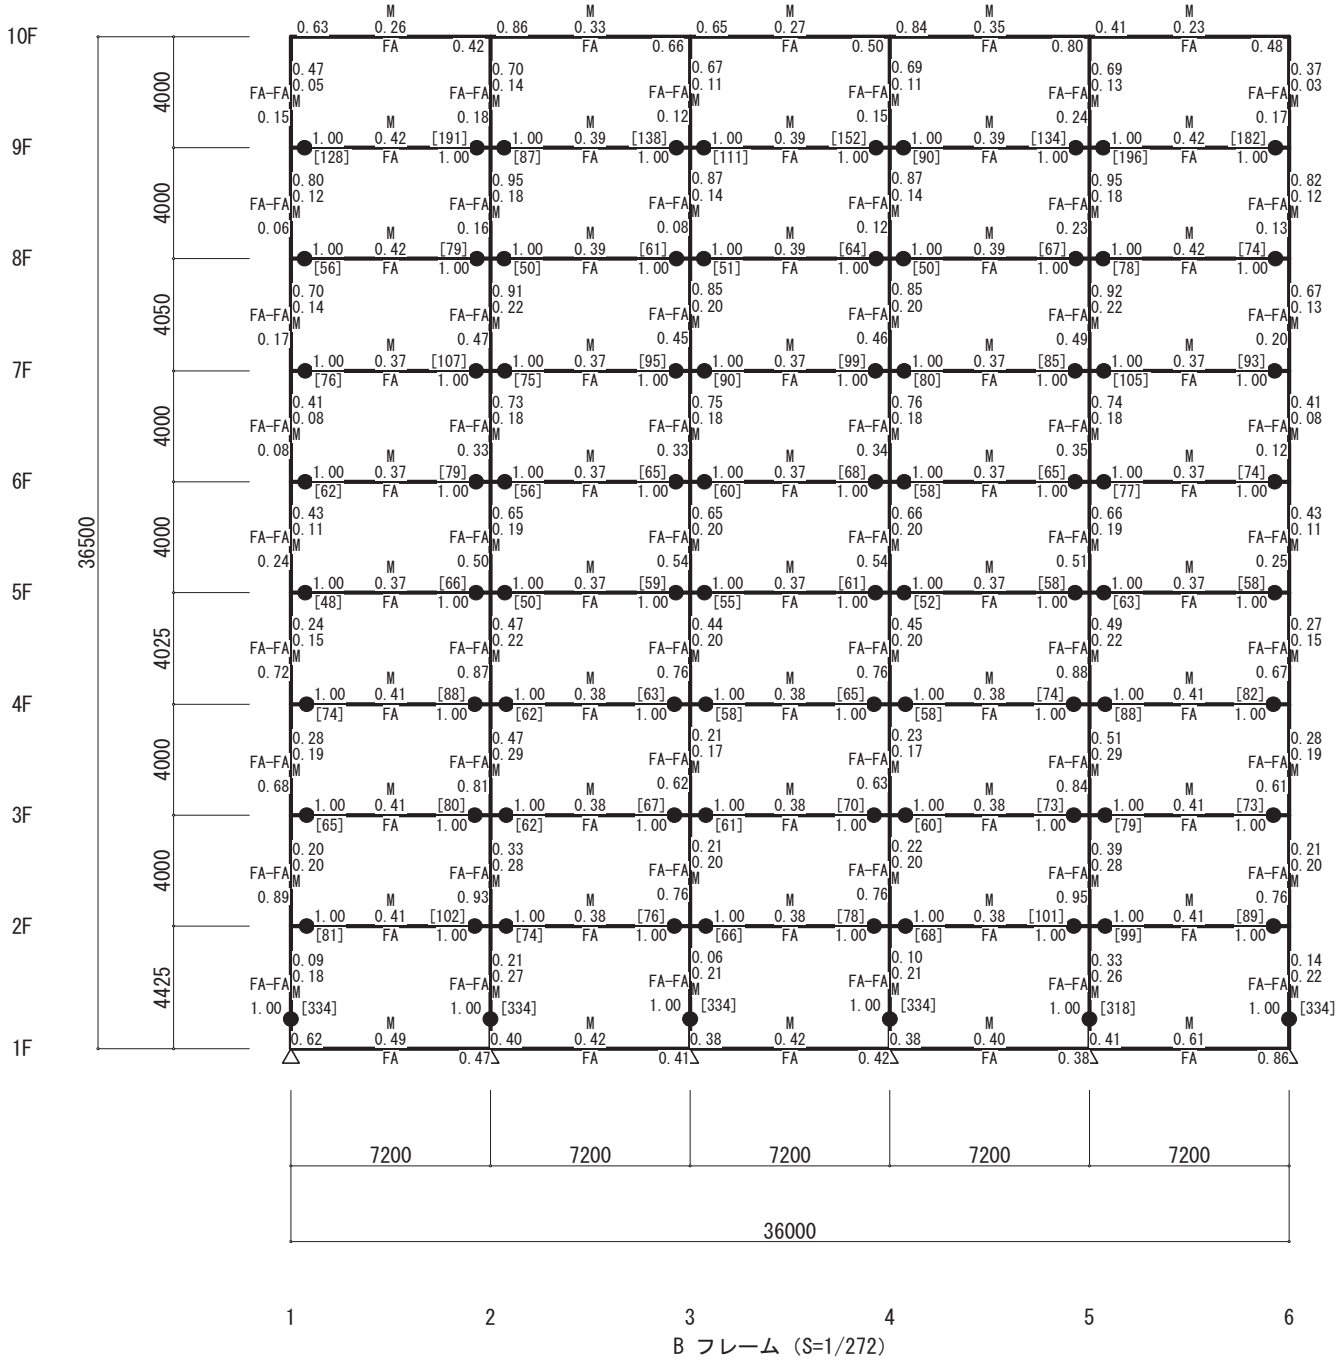

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

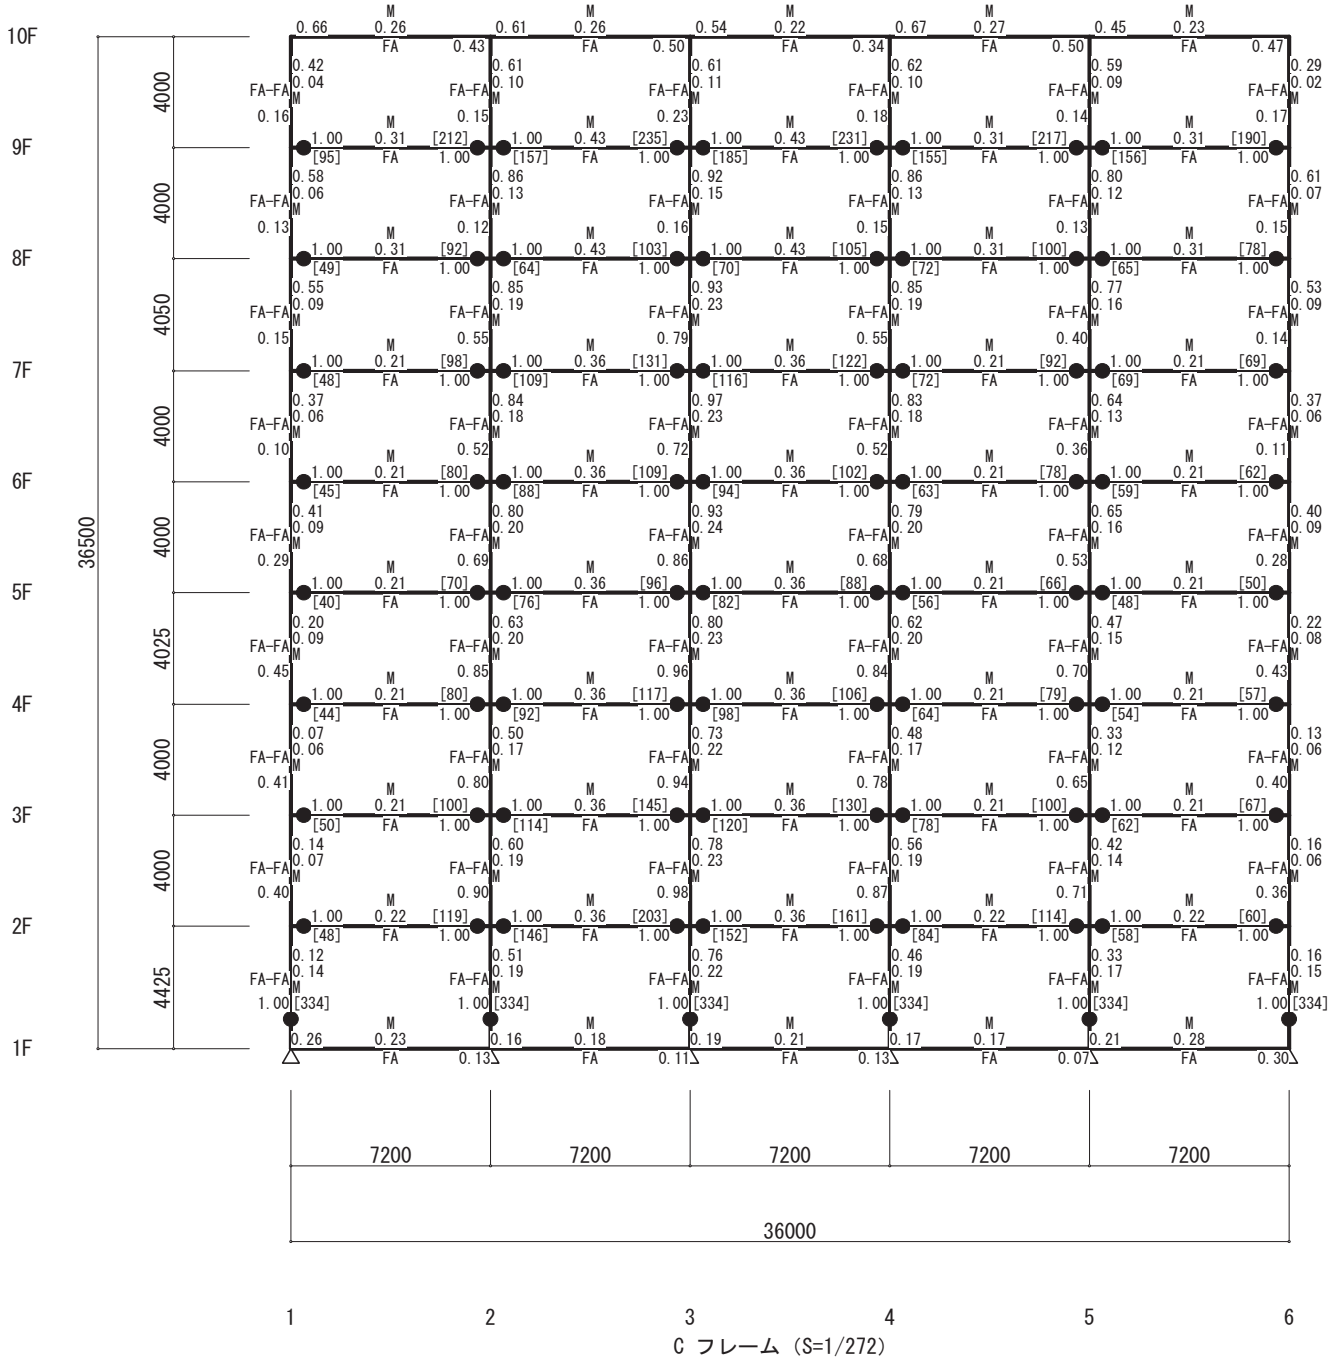

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

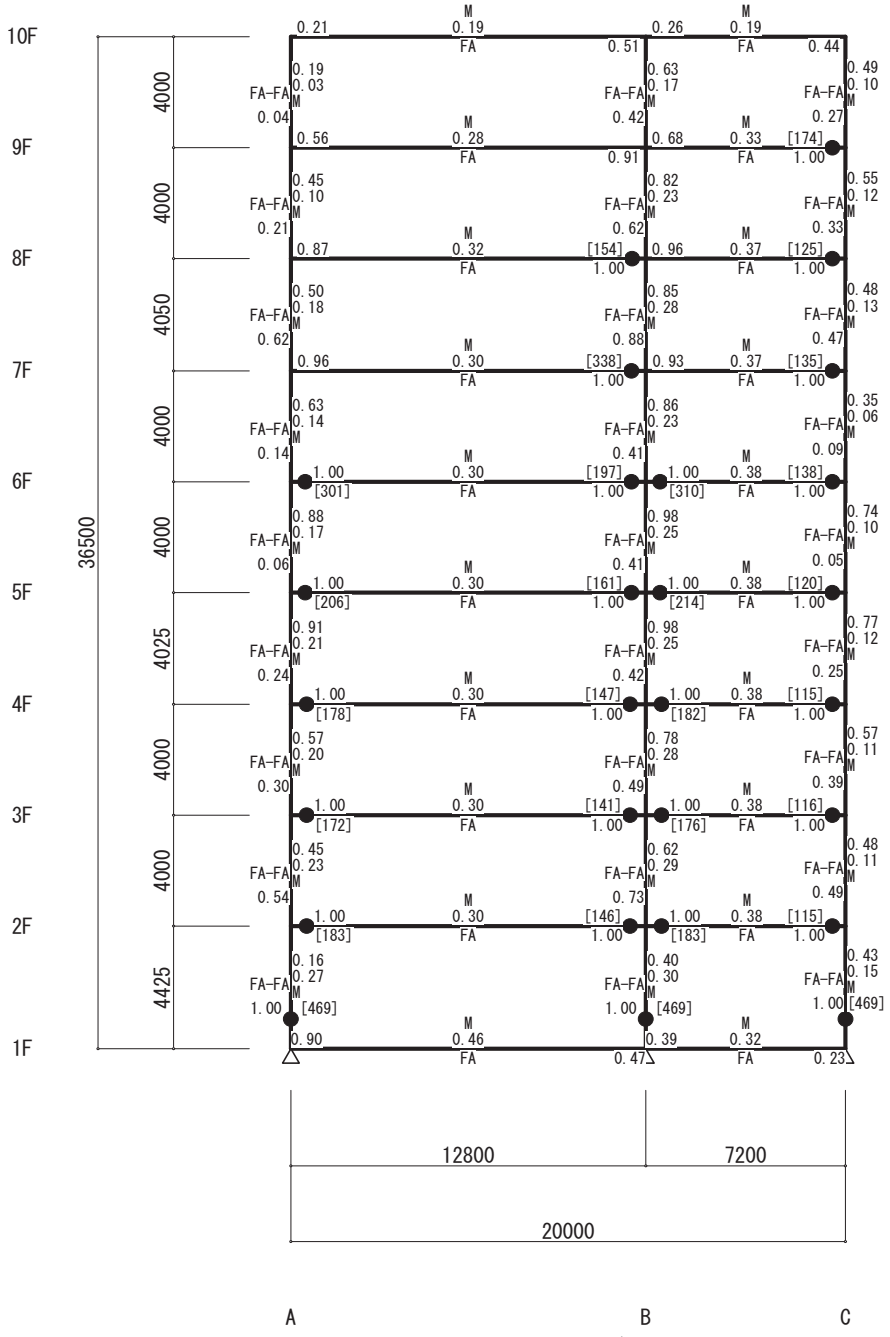

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

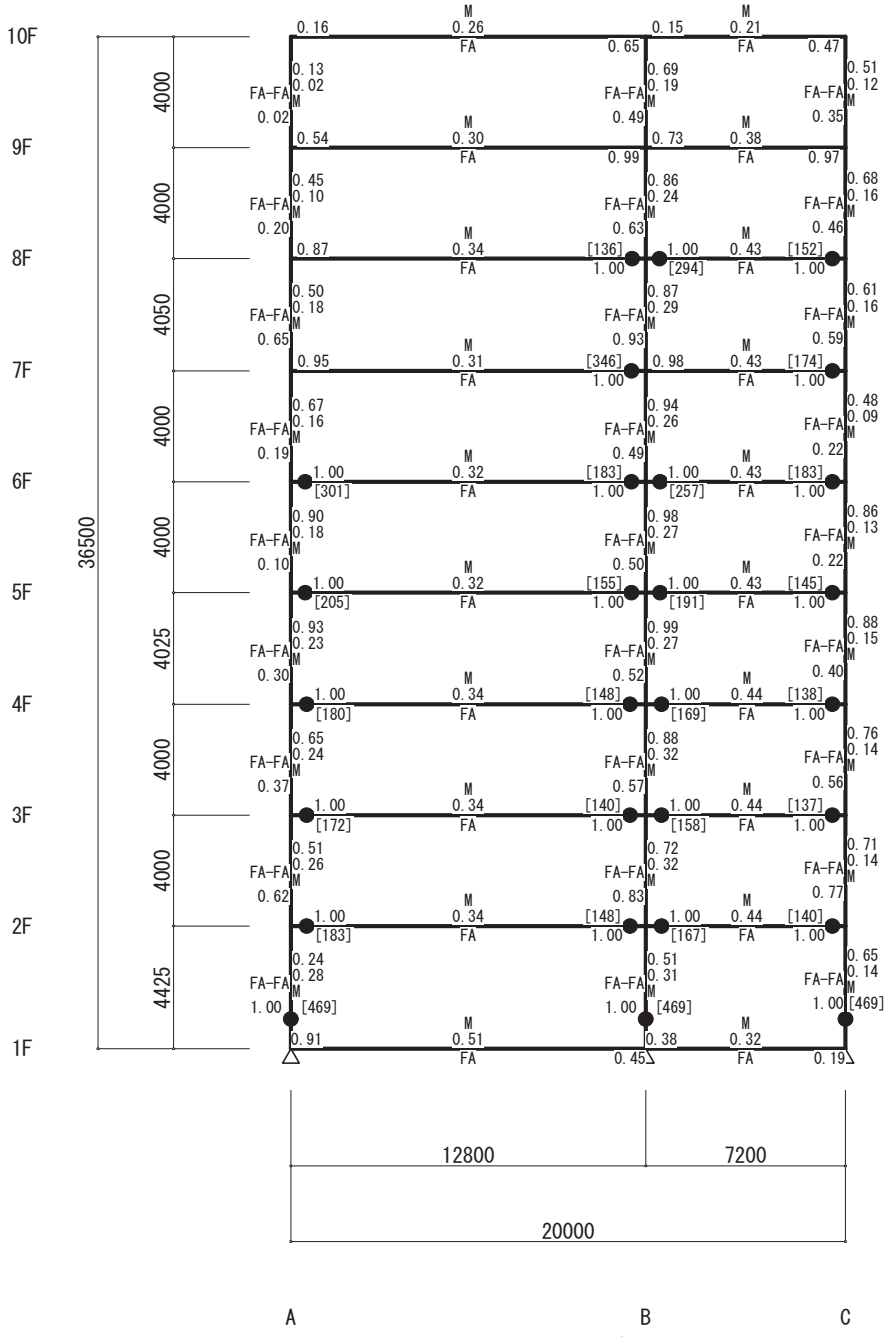

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

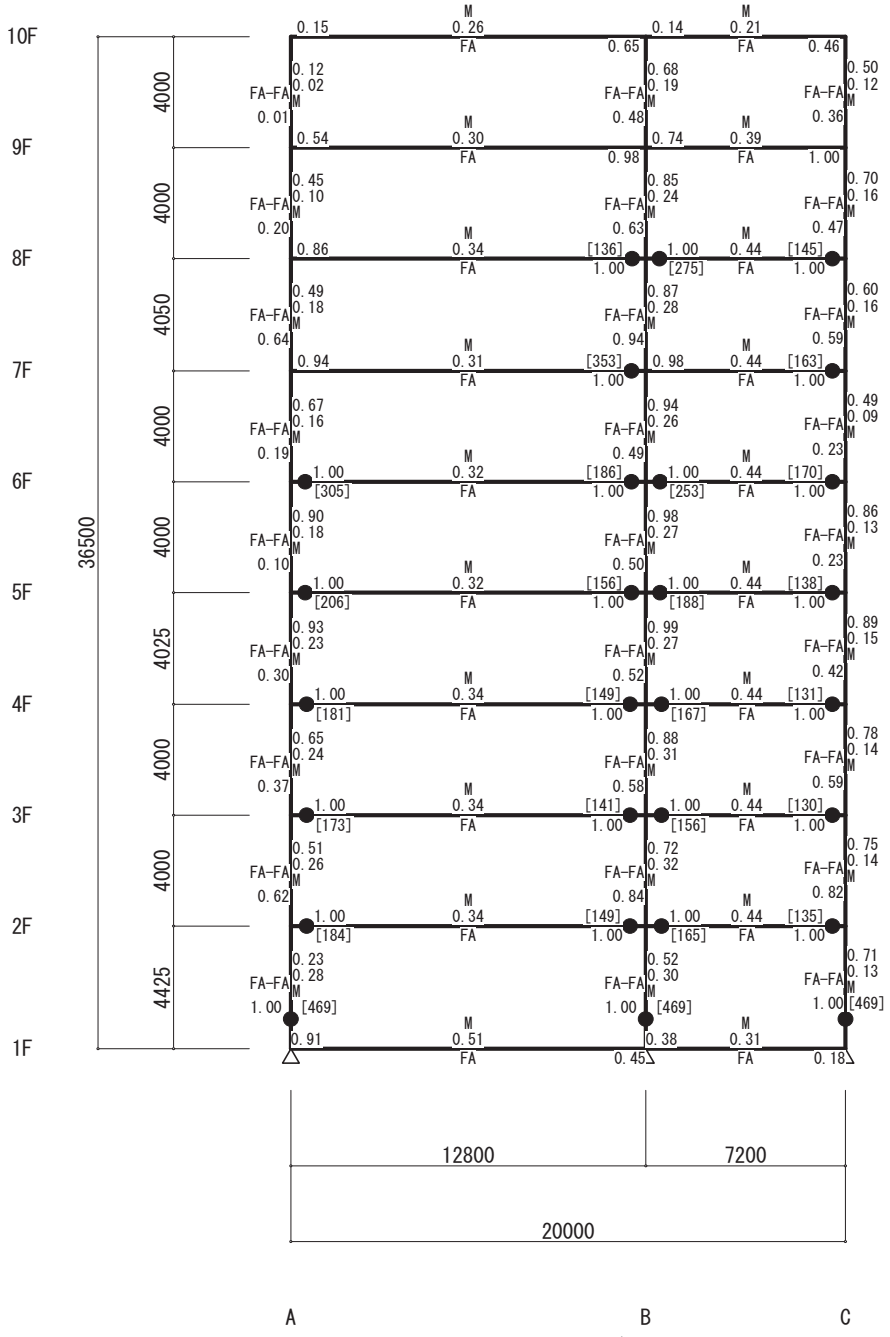

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

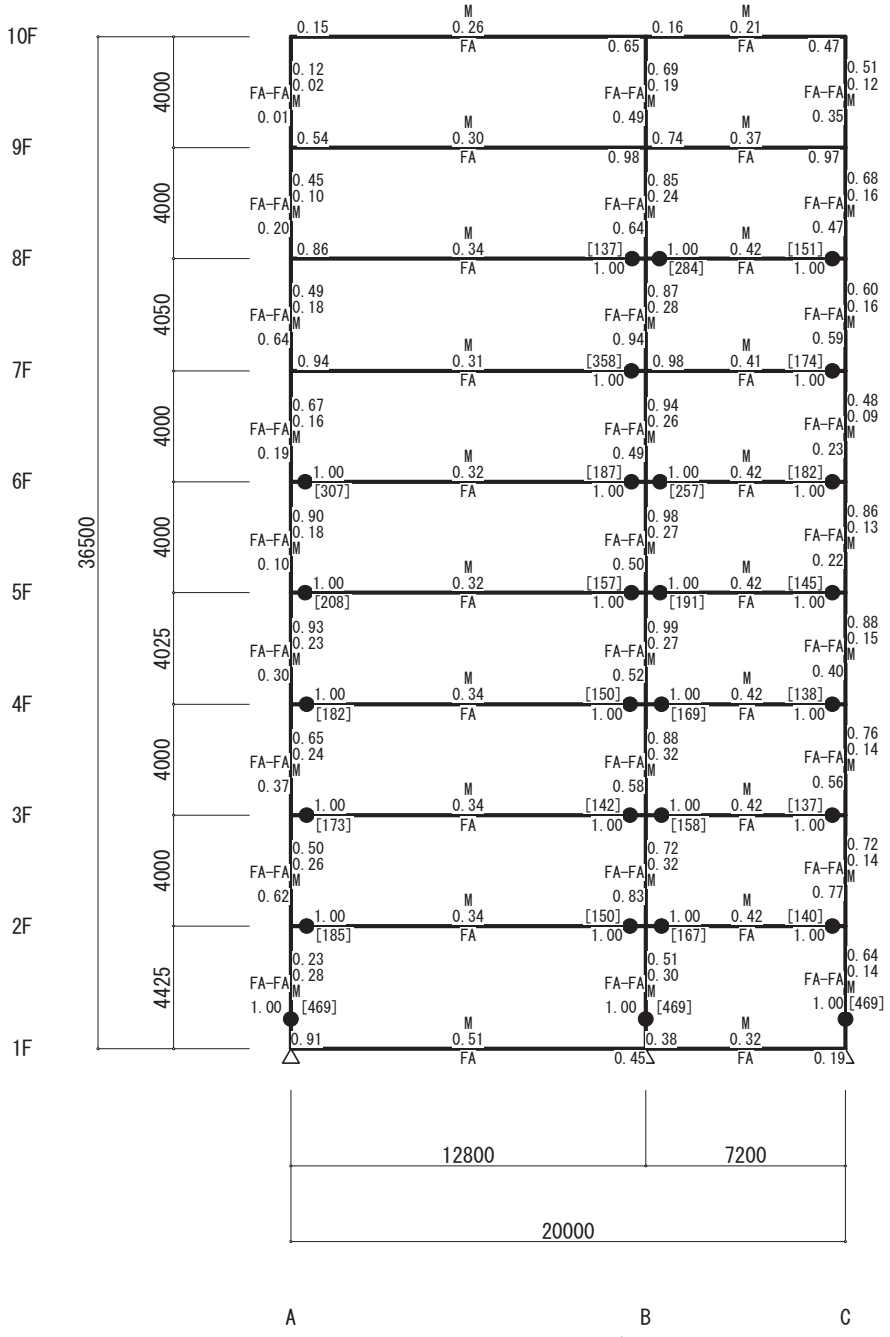

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

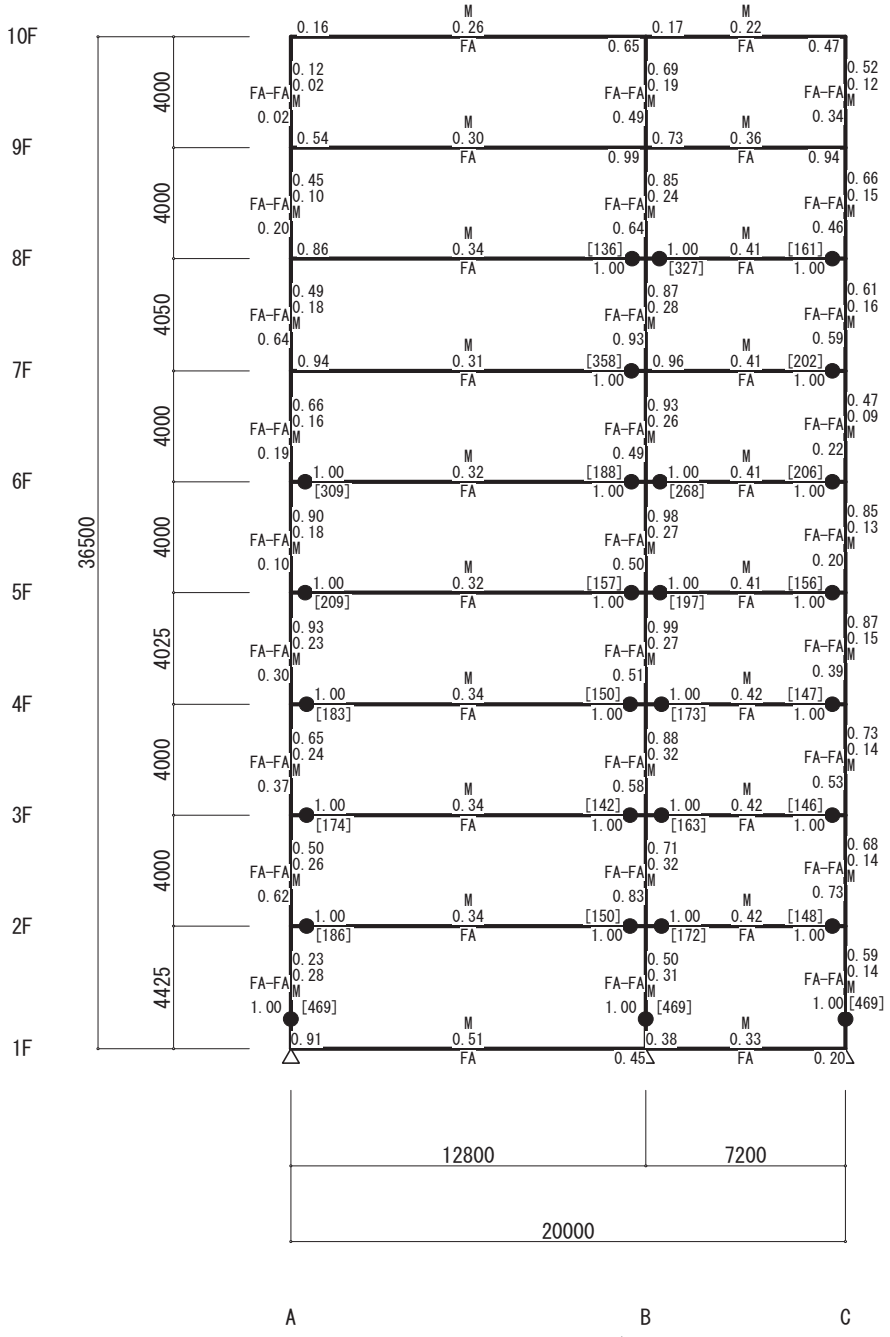

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

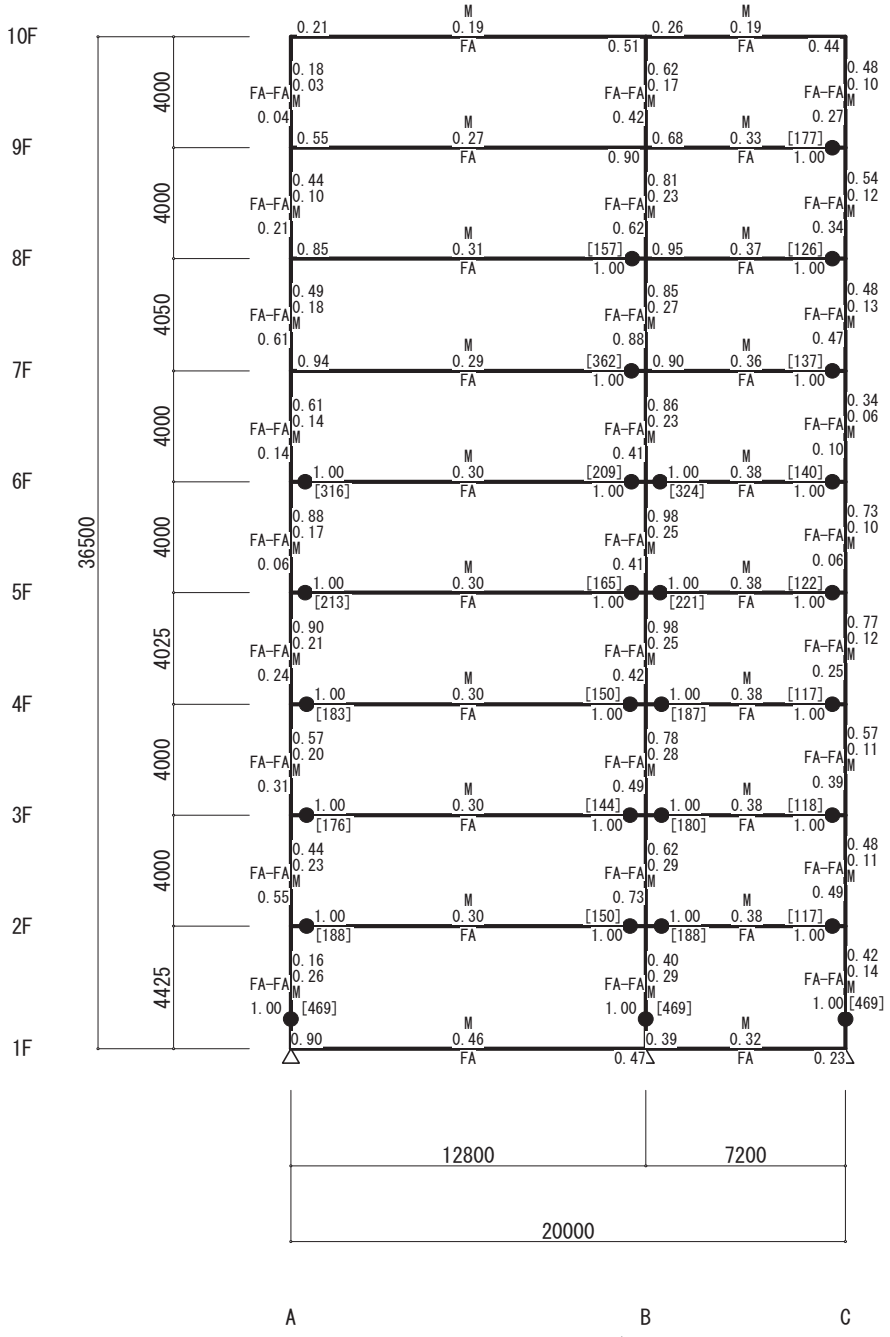

6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

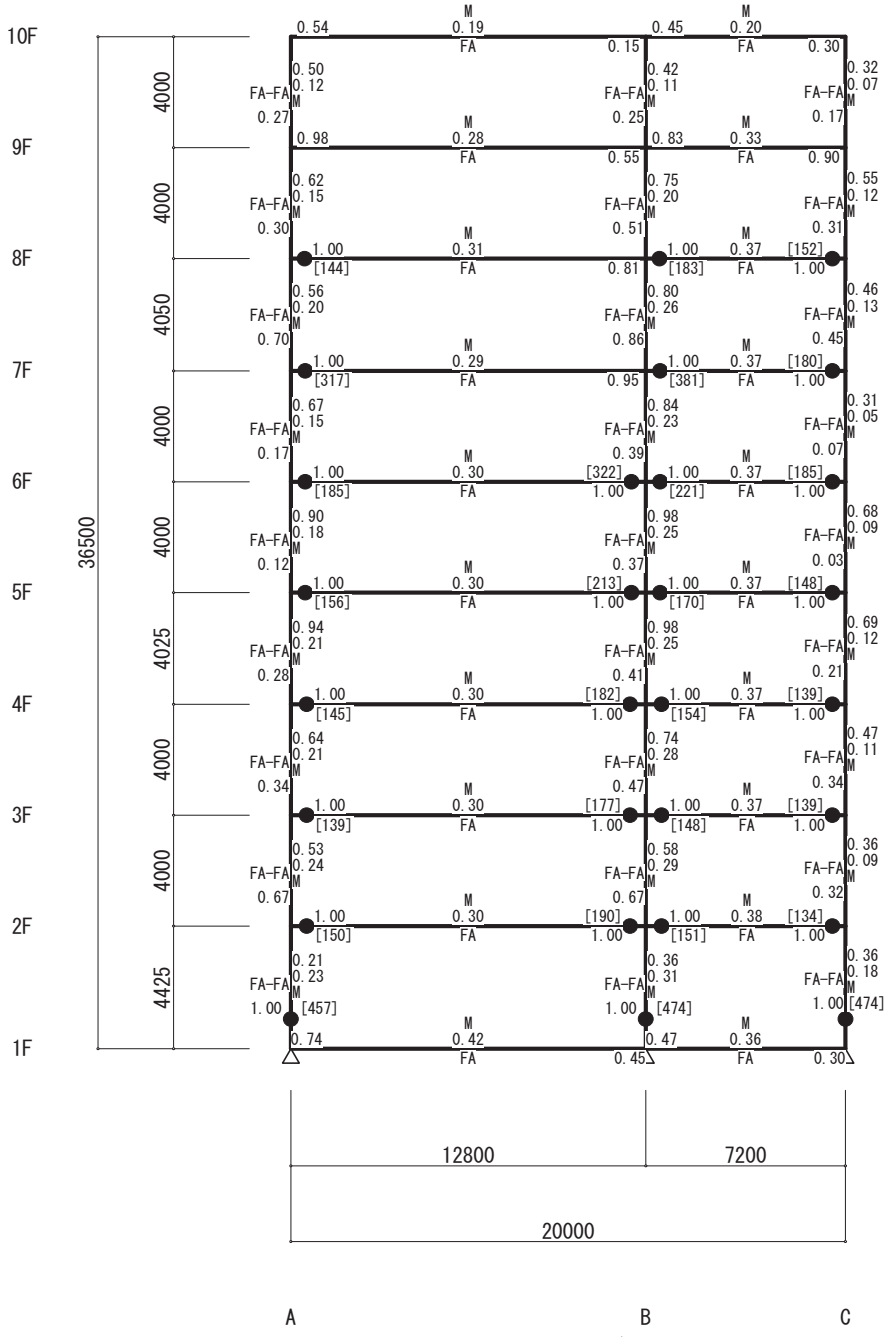

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

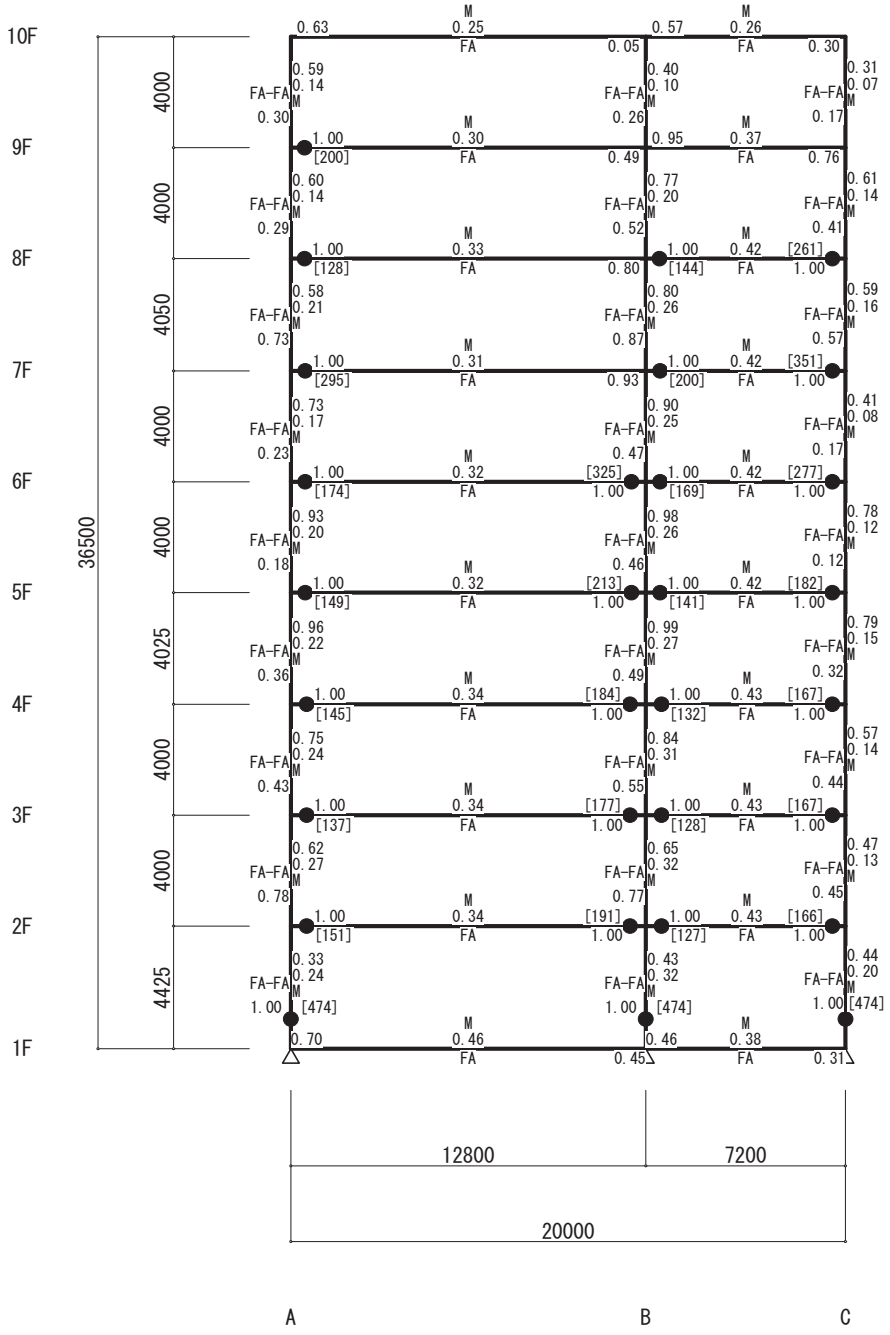

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

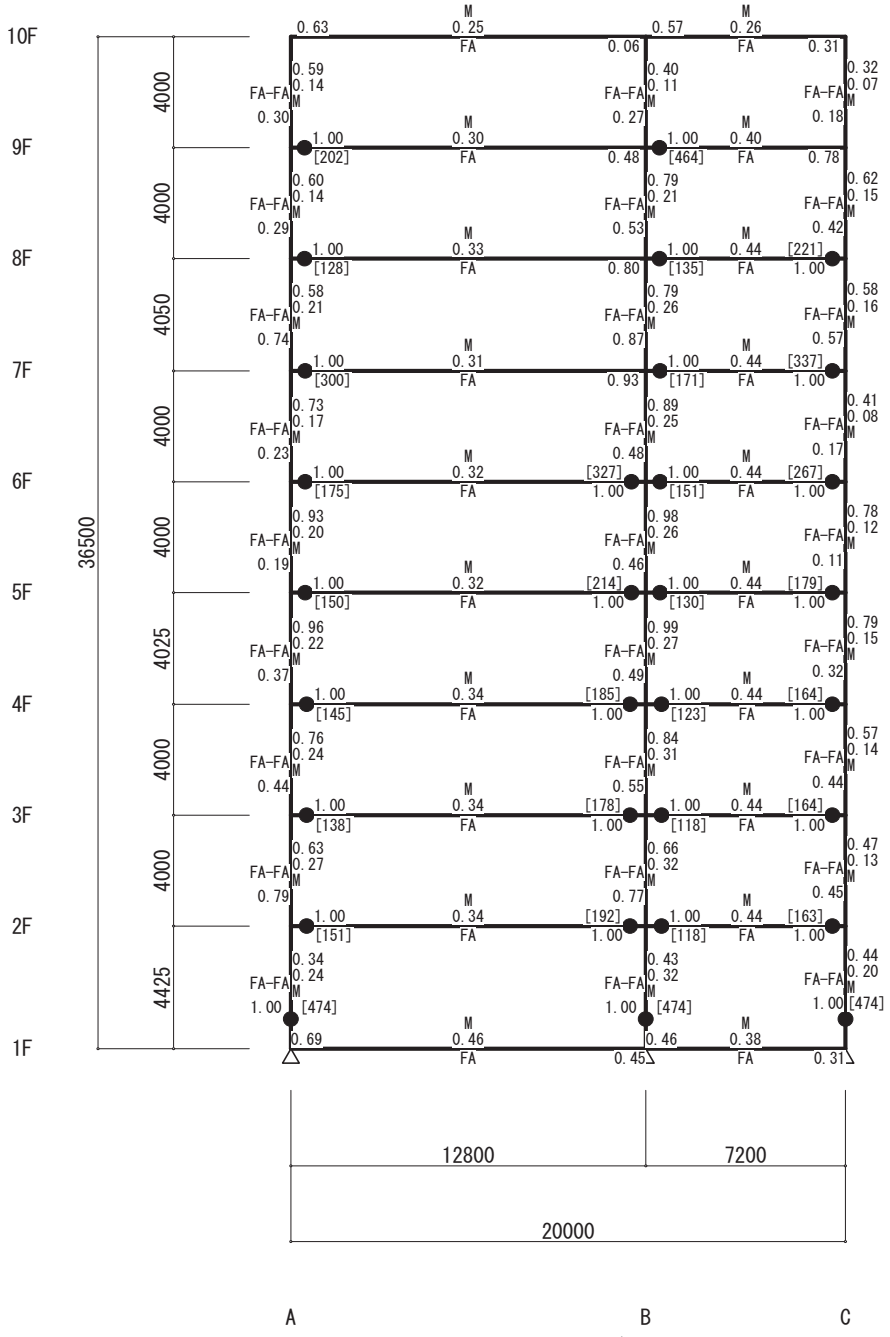

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

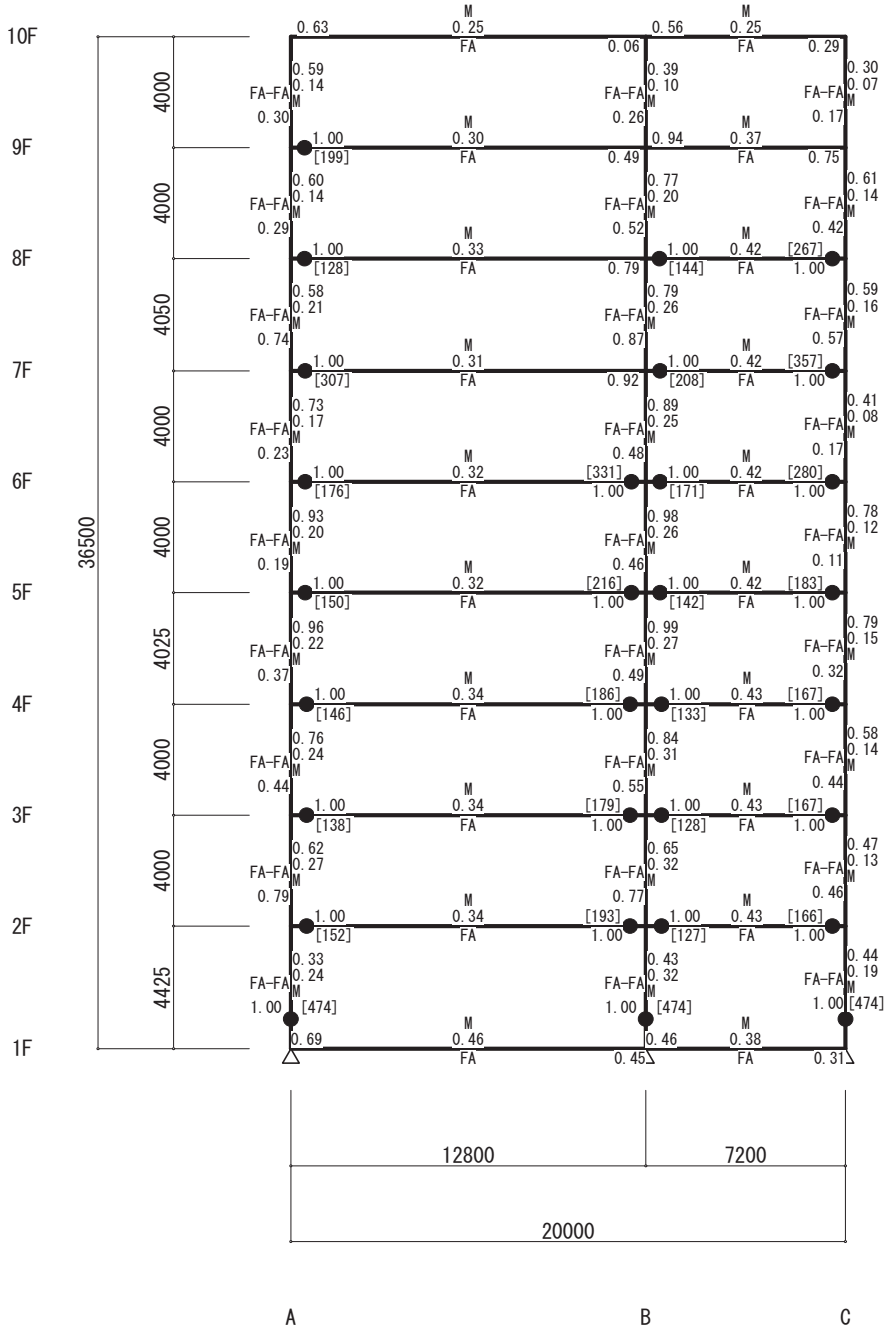

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

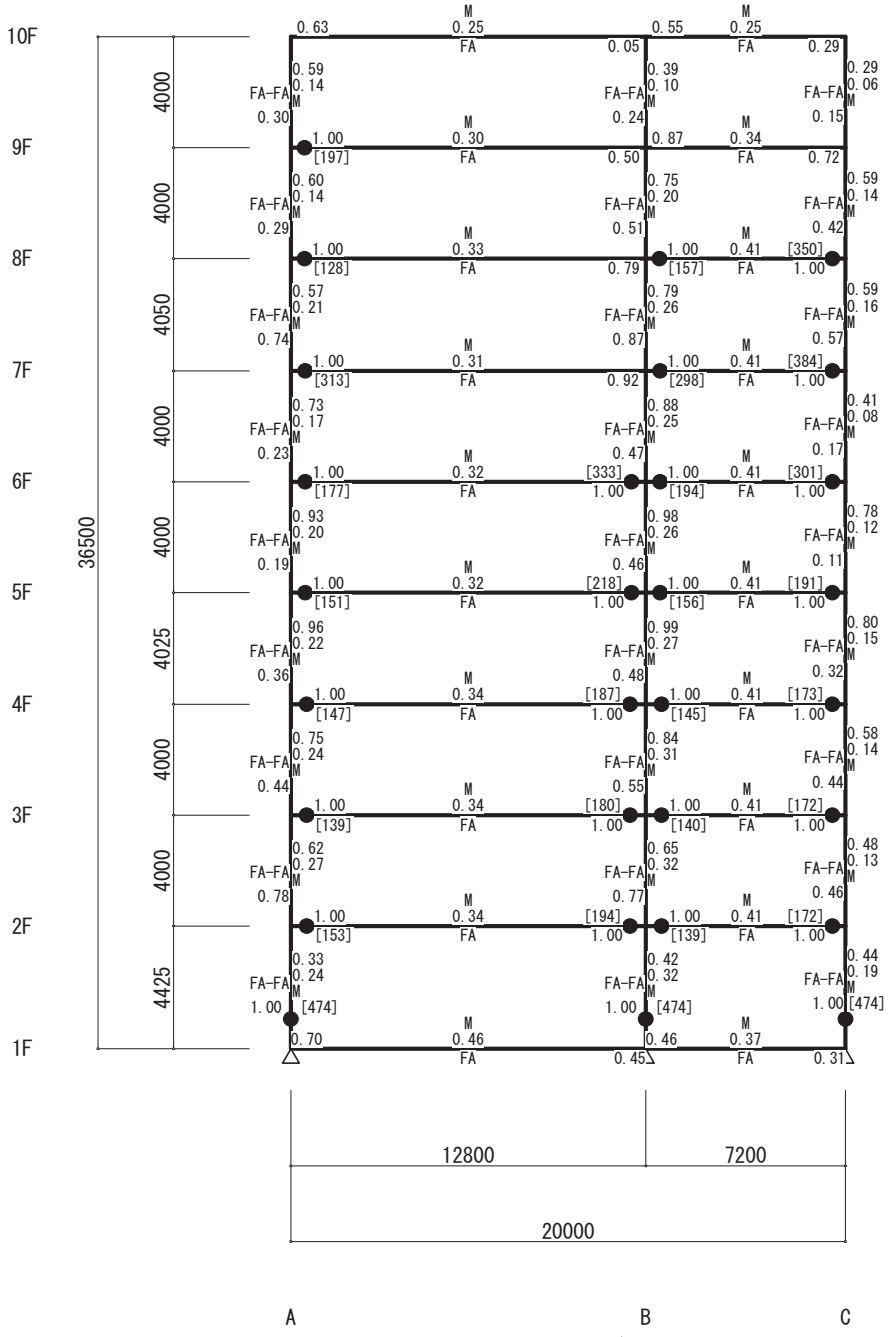

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

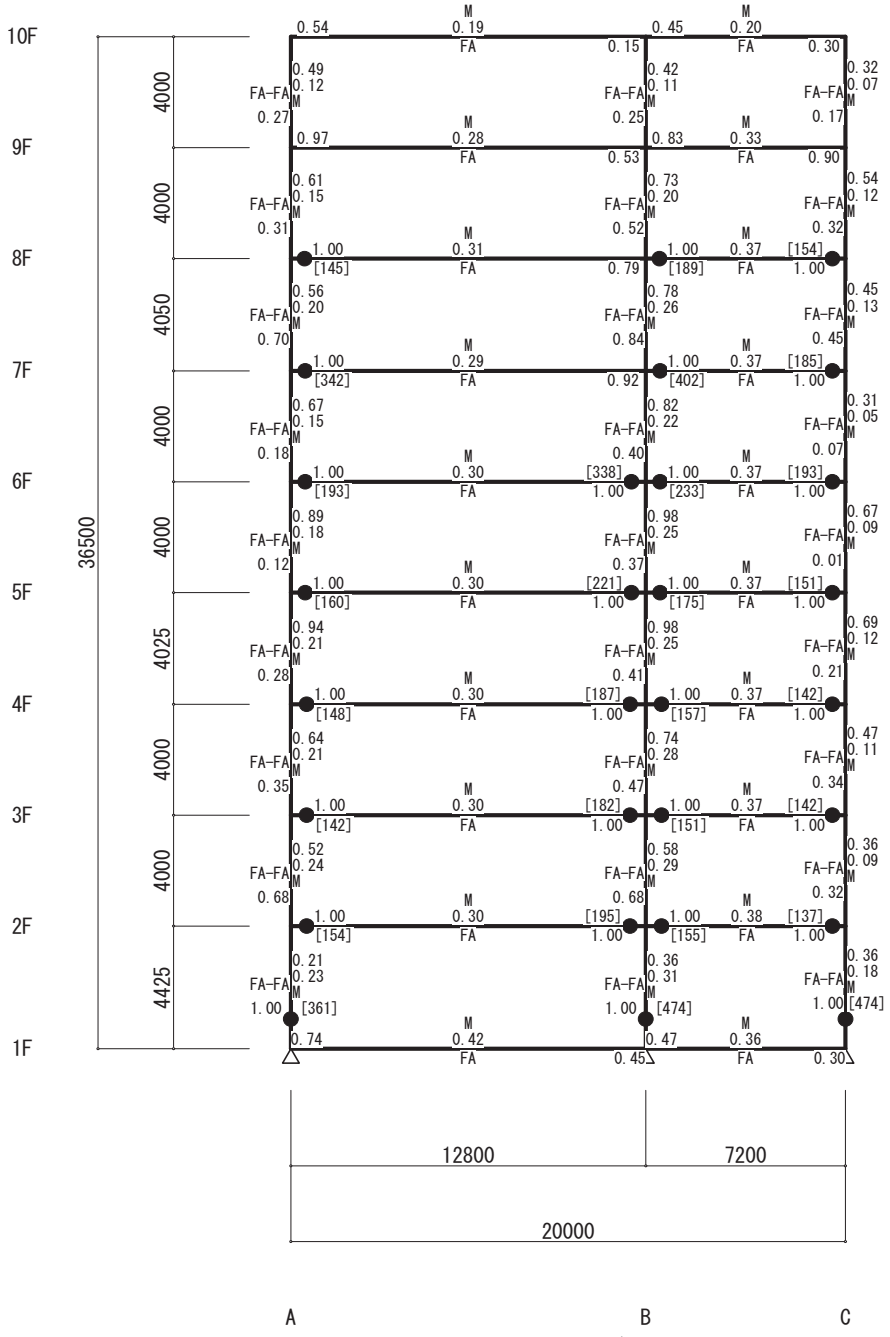

6 フレーム（S=1/272）

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

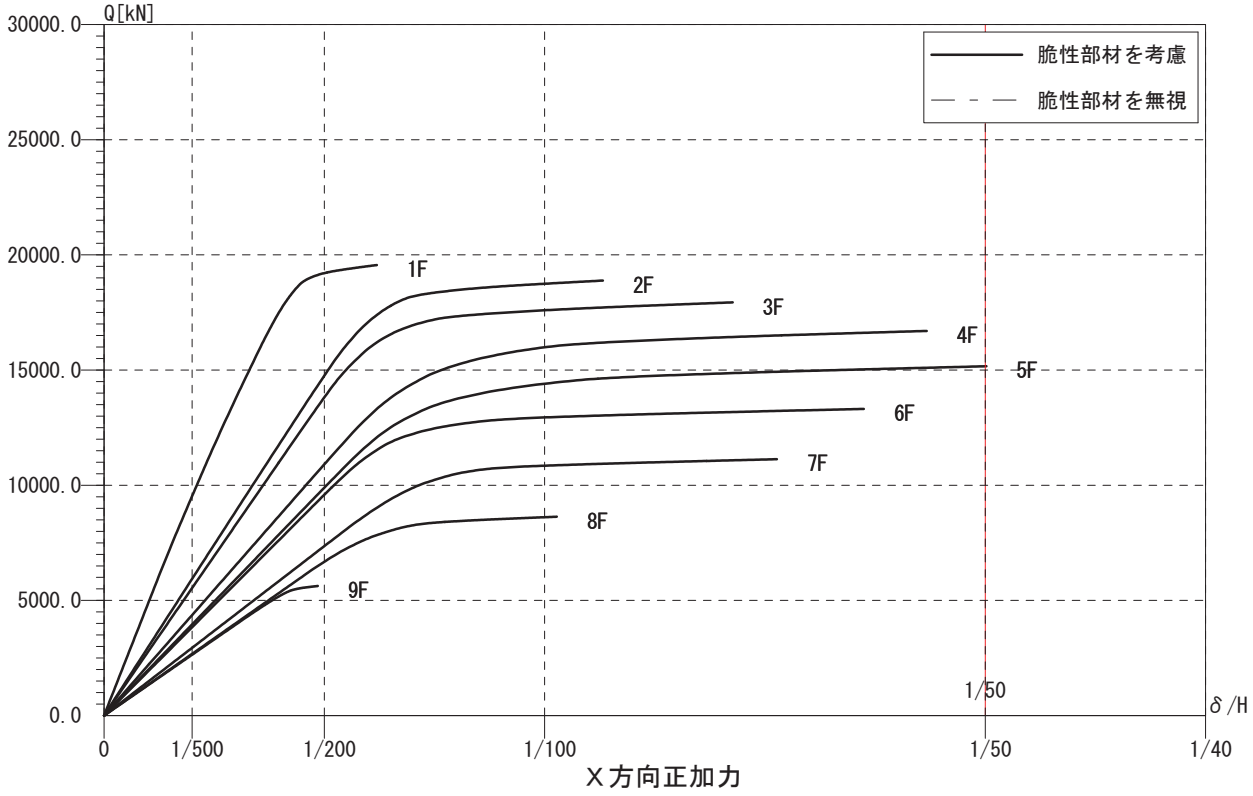

X方向正加力

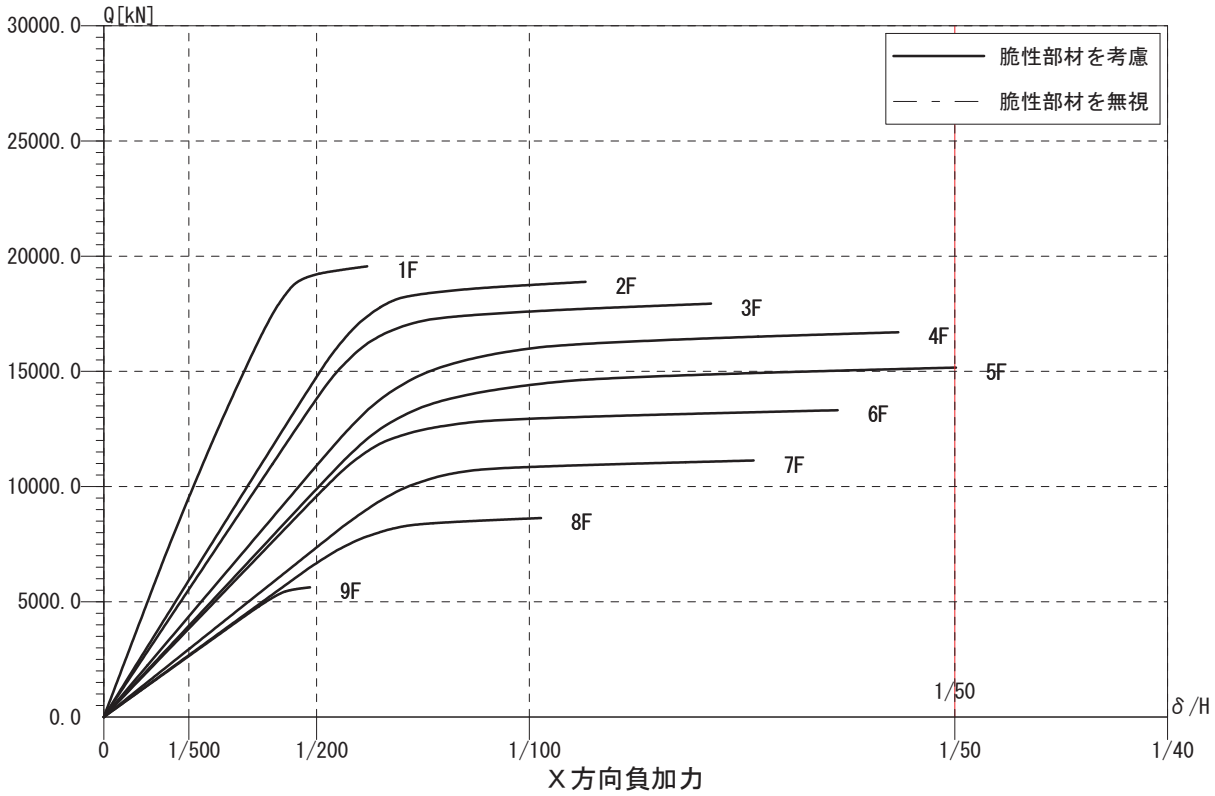

X方向負加力

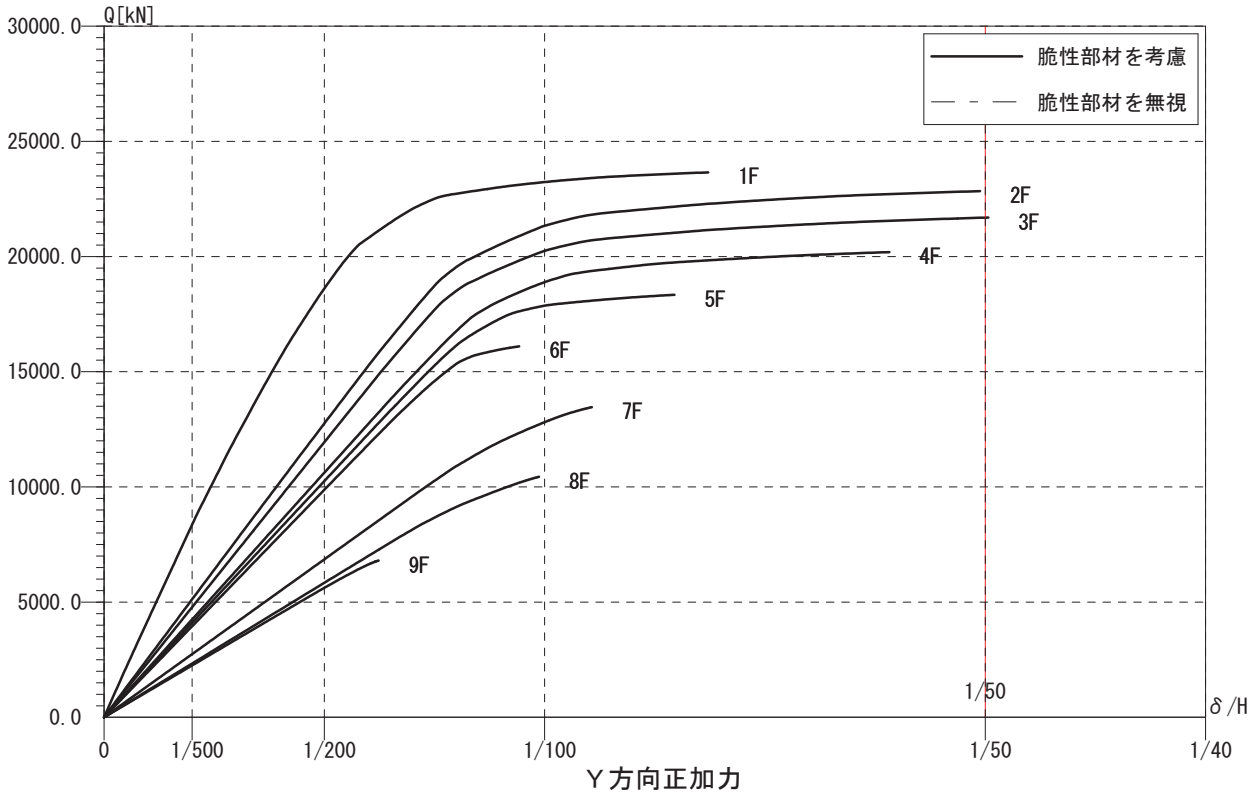

Y方向正加力

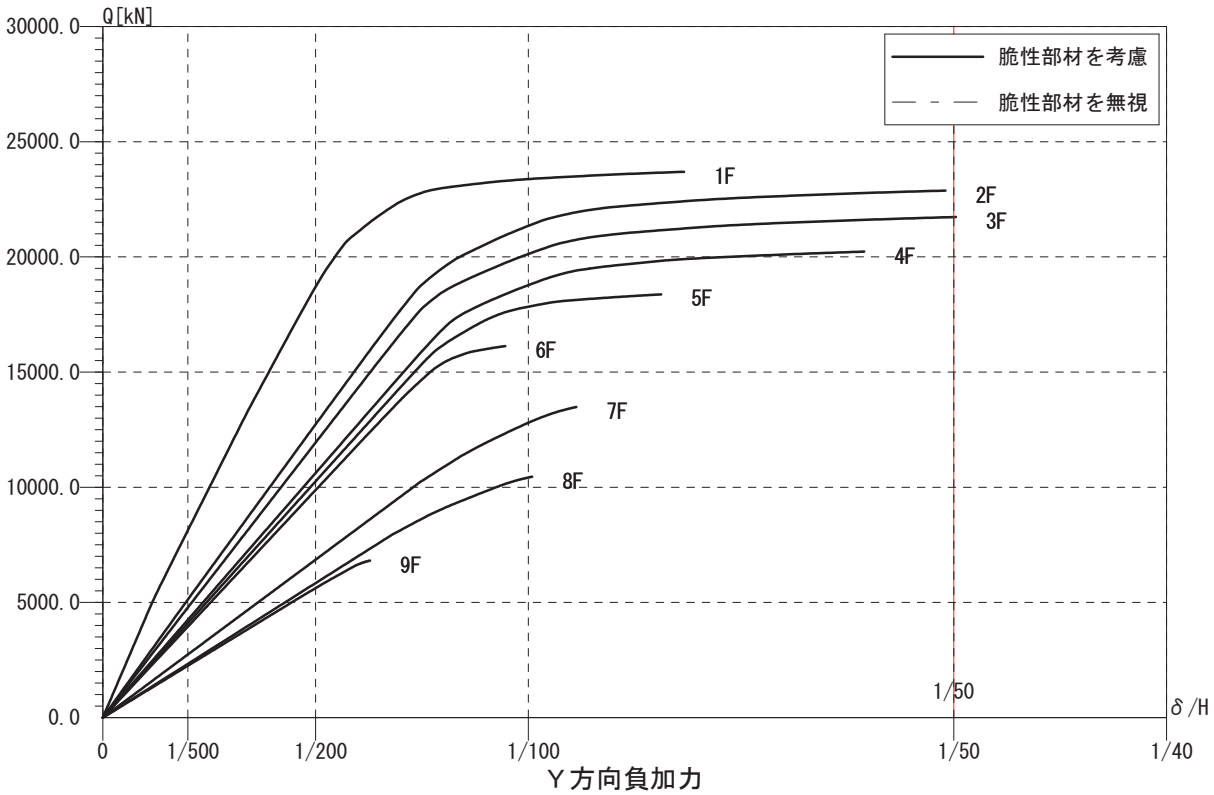

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

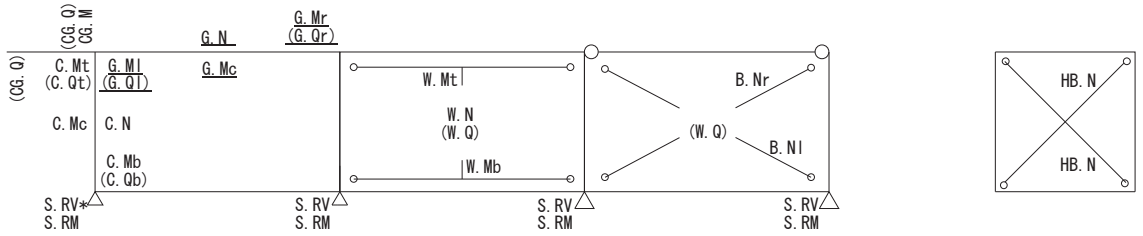

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。				
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と				
	（※C.Nは0の場合、非表示）		比較確認を行ってください。				
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

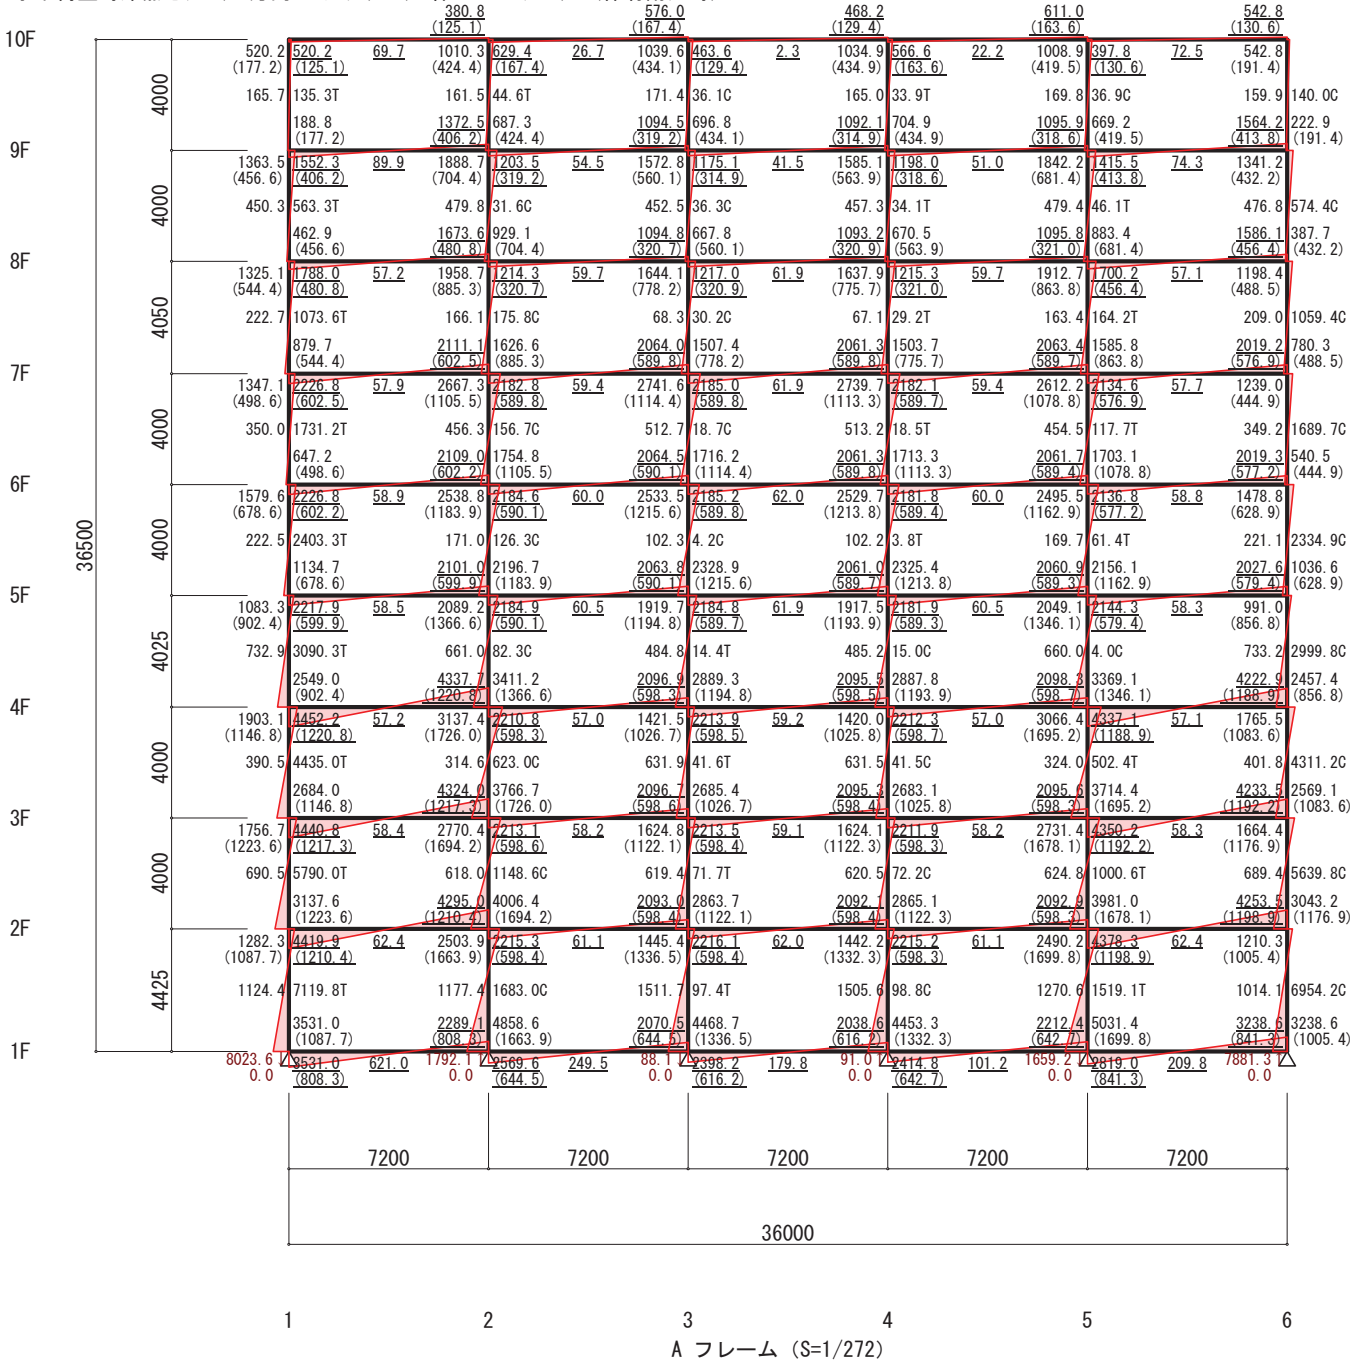

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

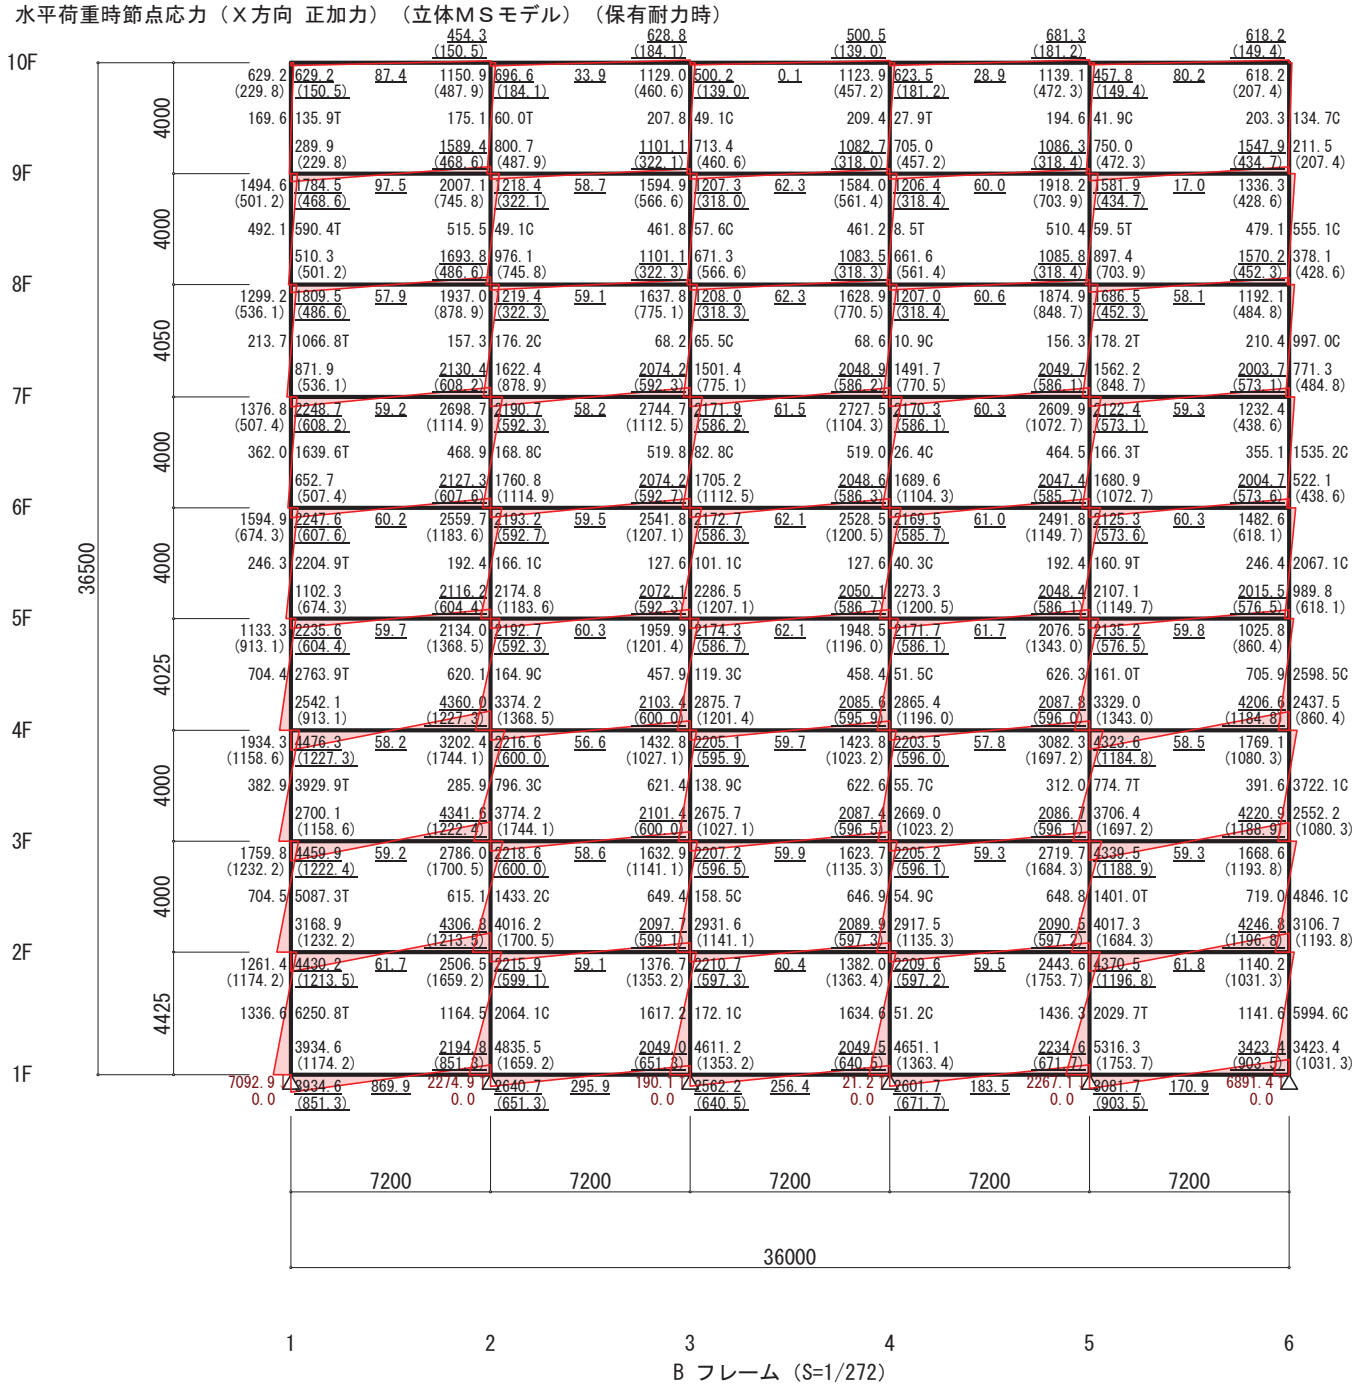

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

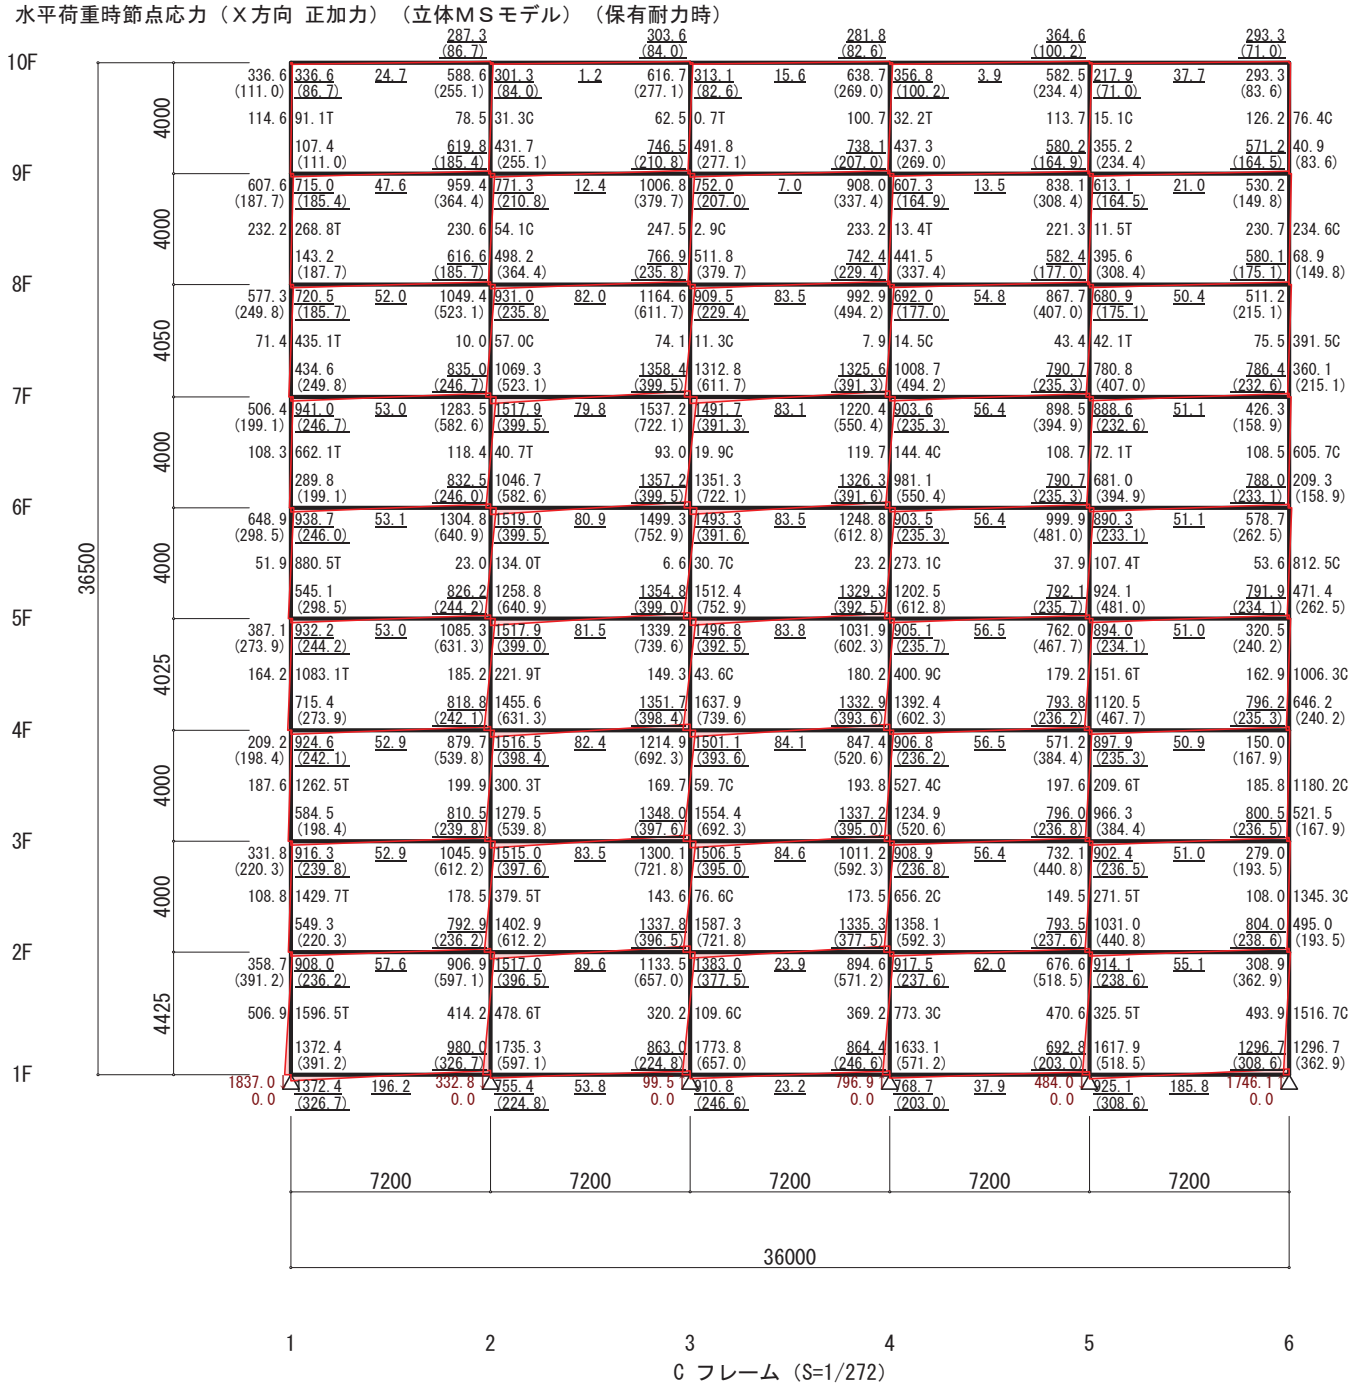

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

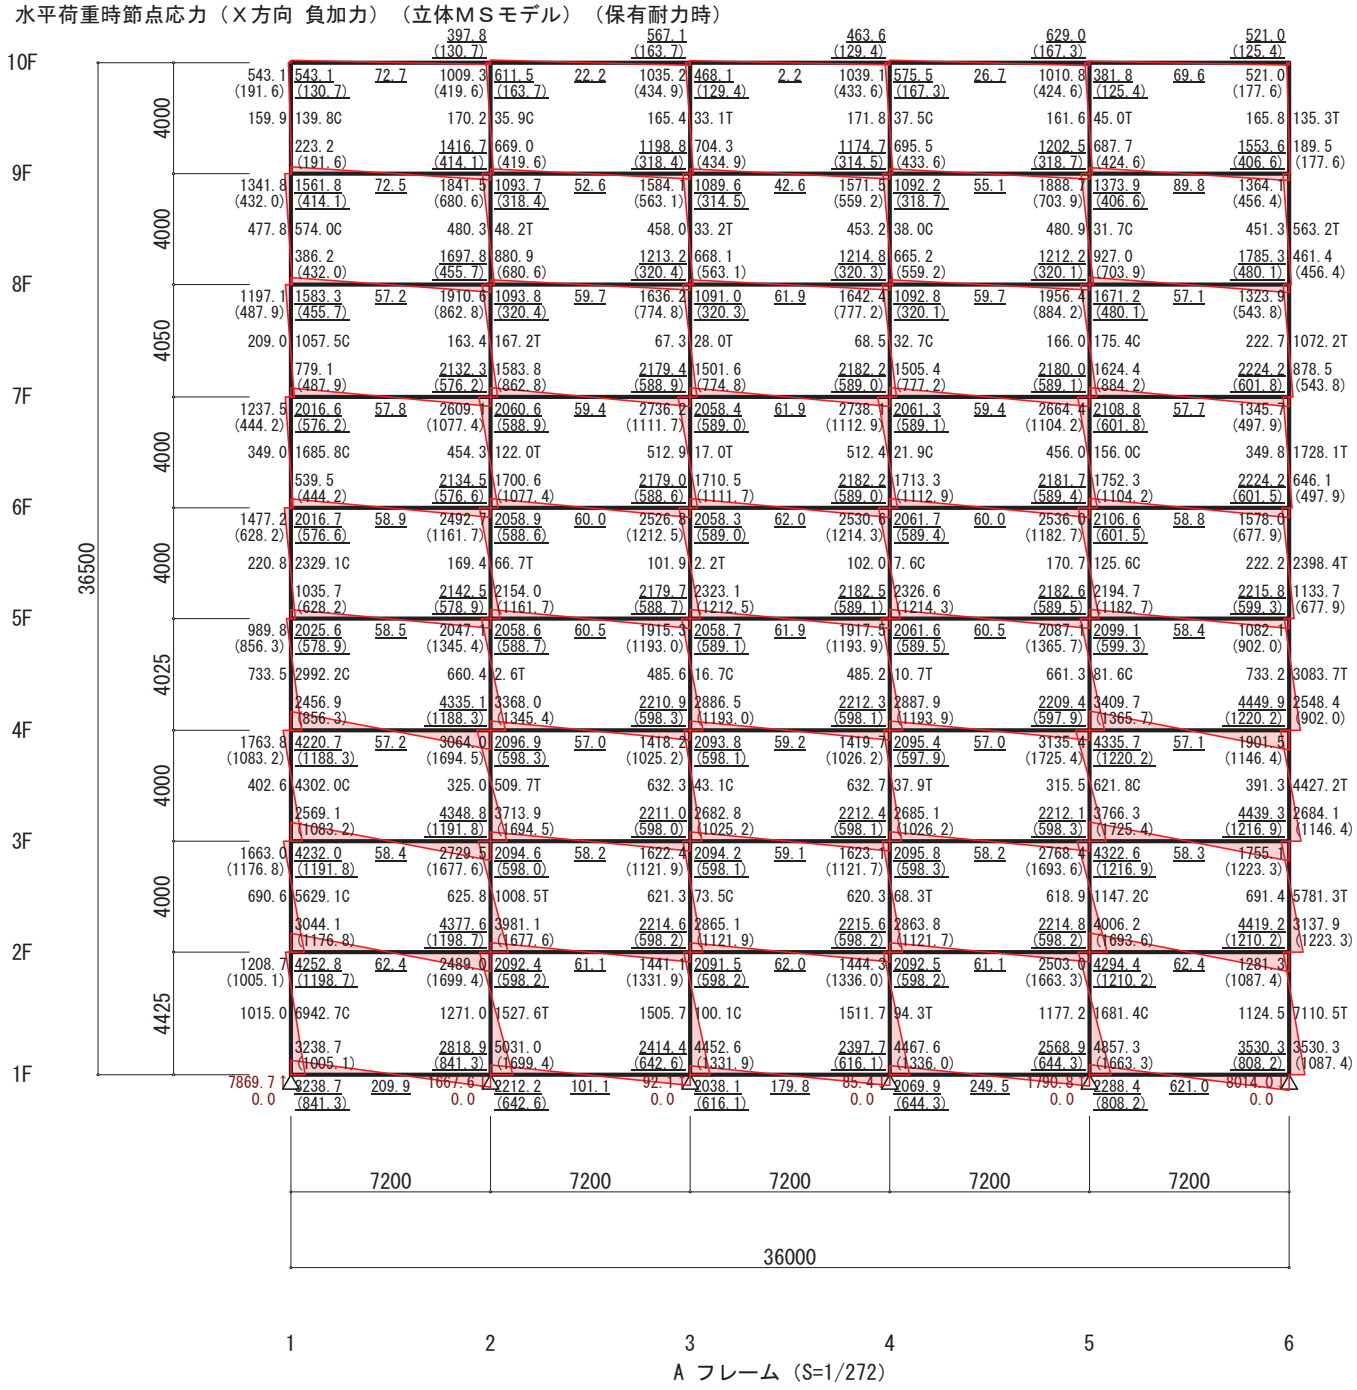

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

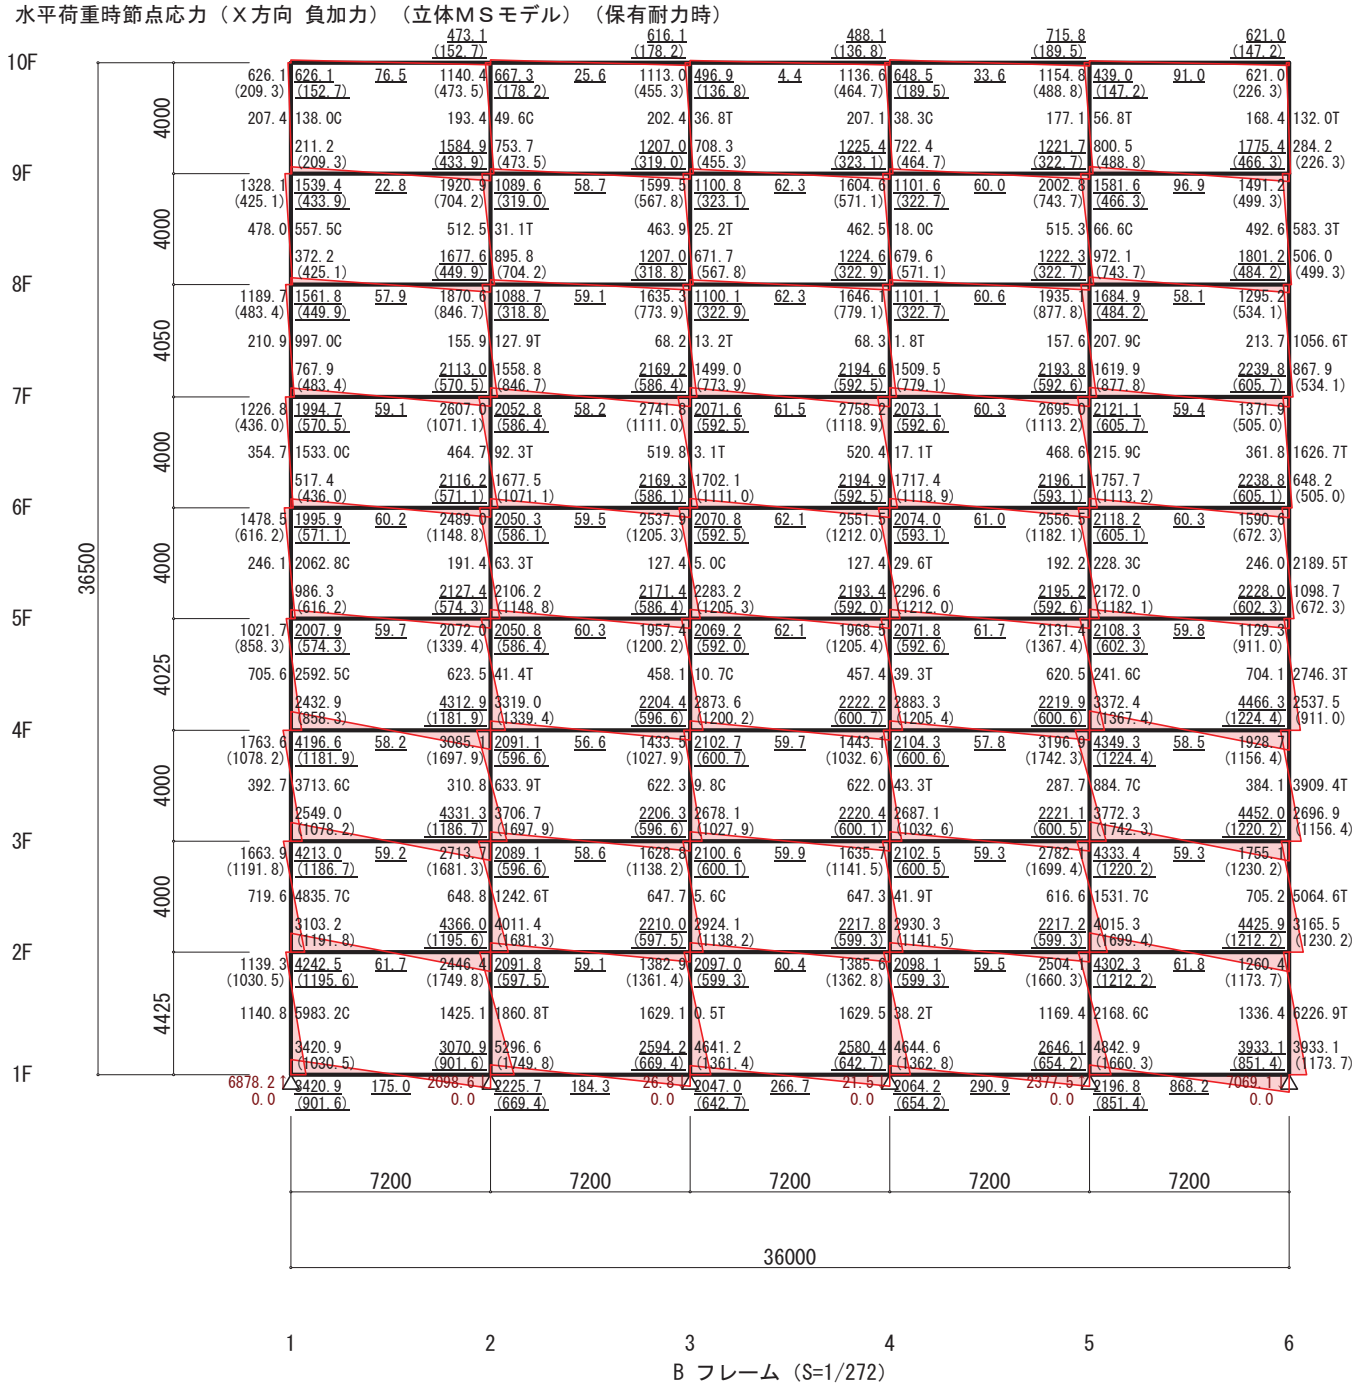

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

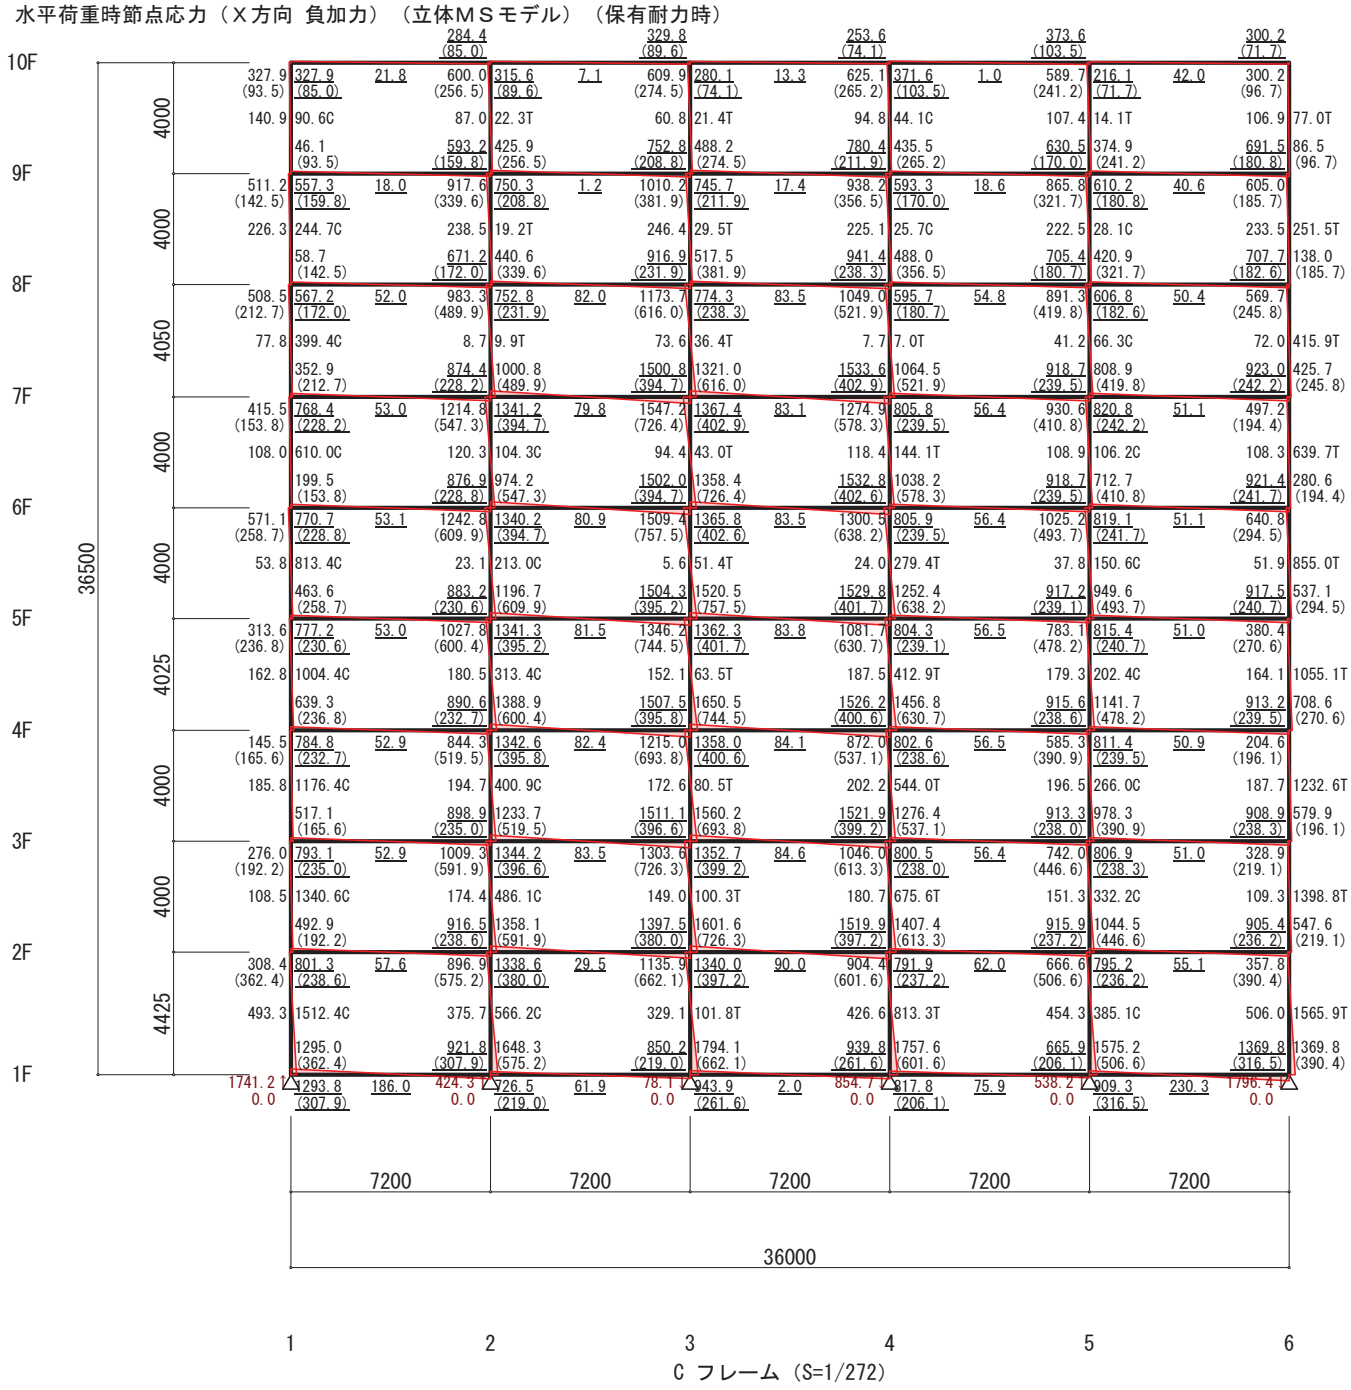

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

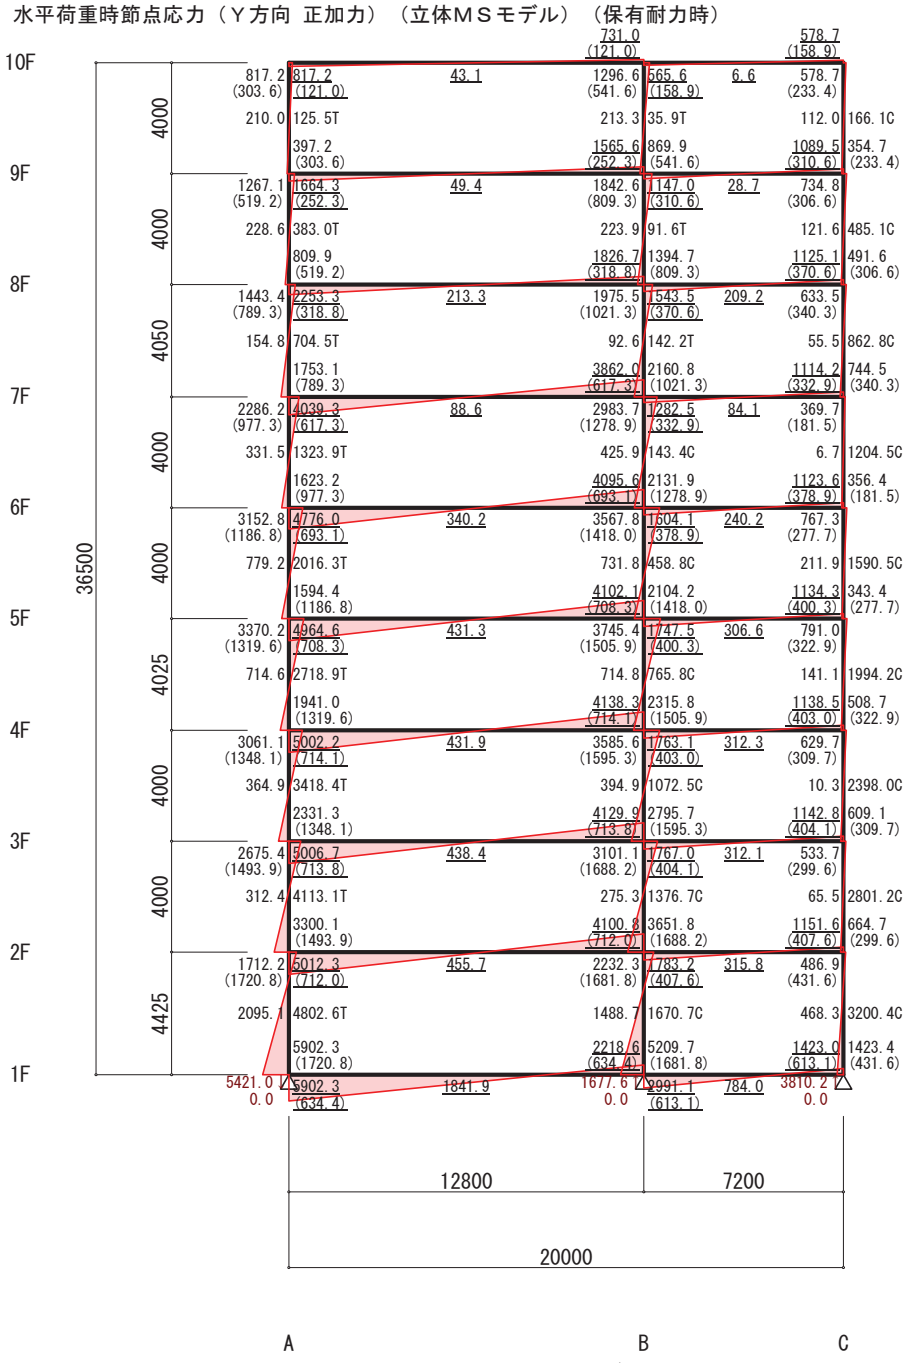

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

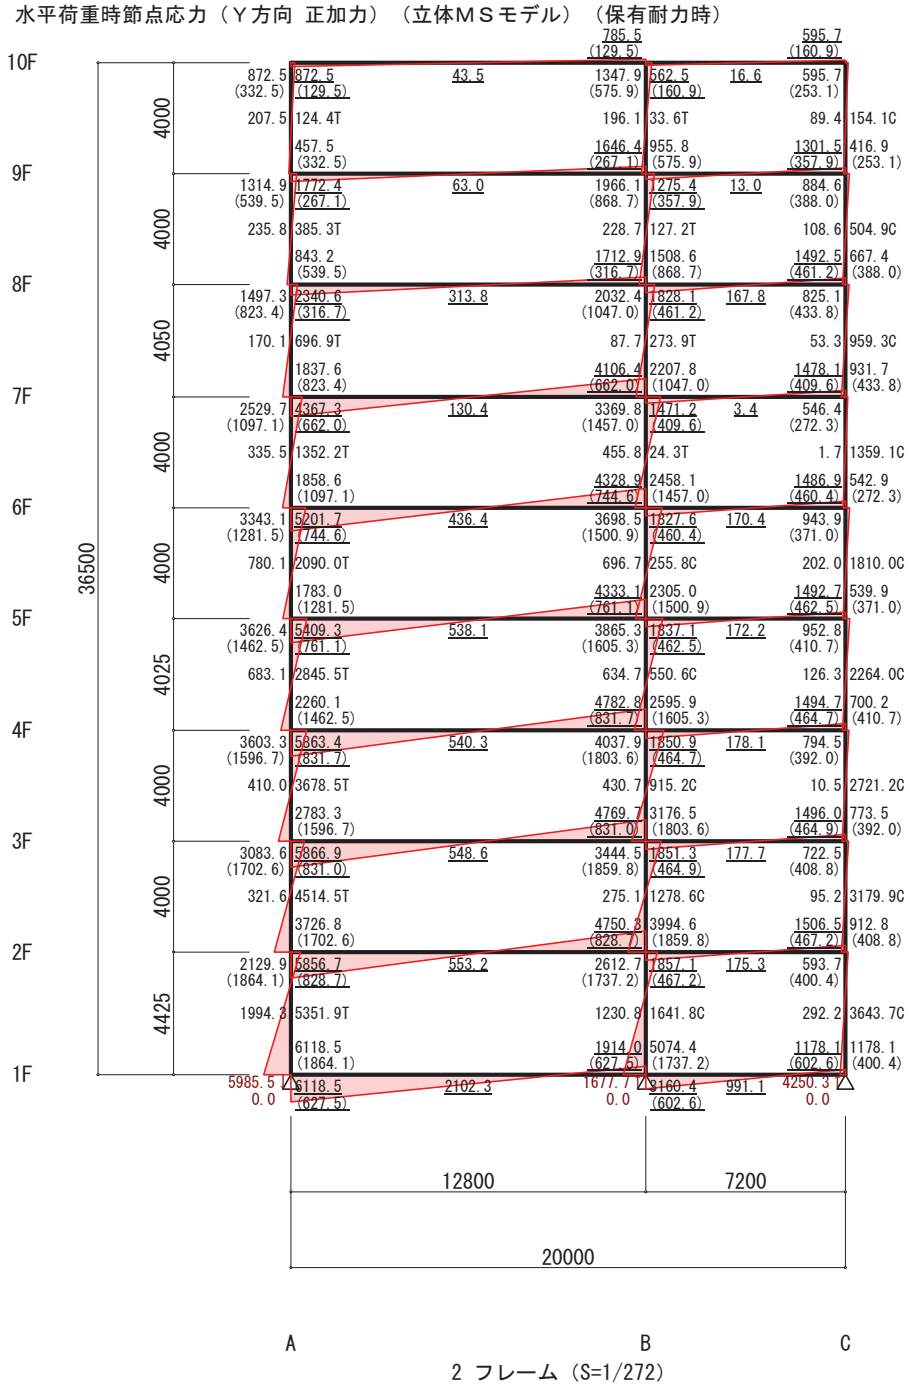

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

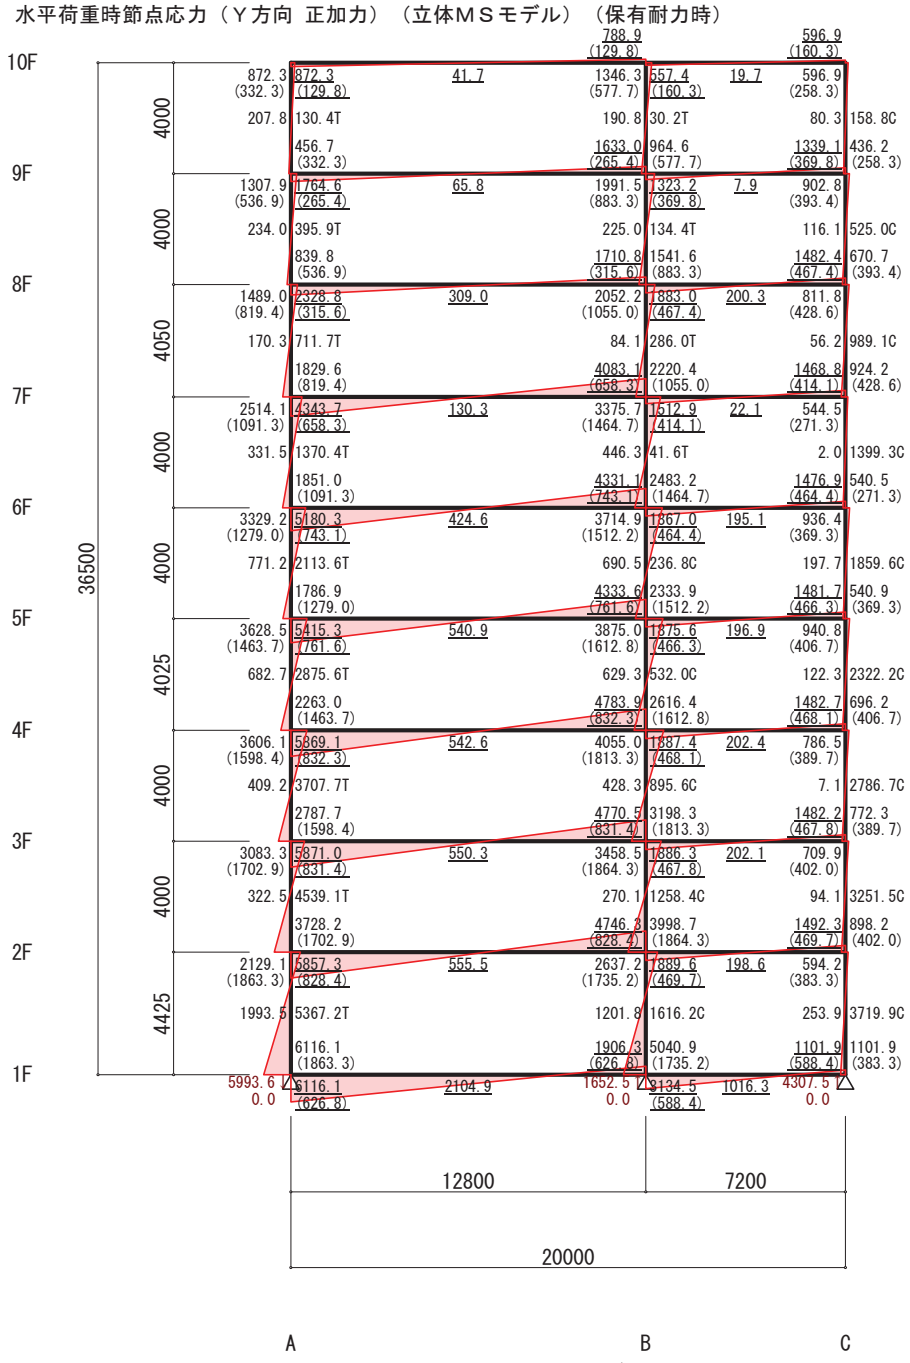

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

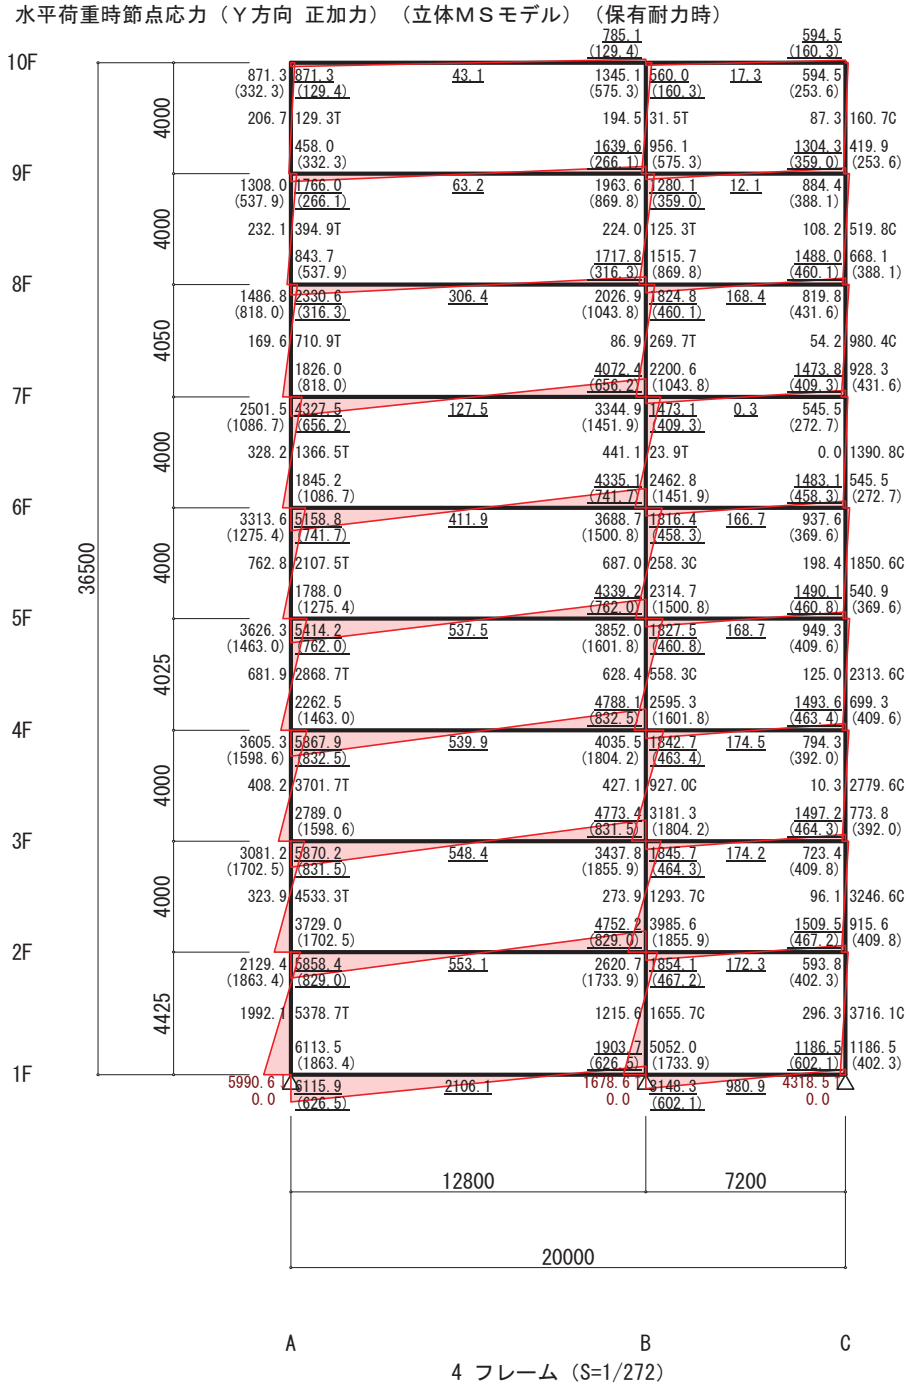

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

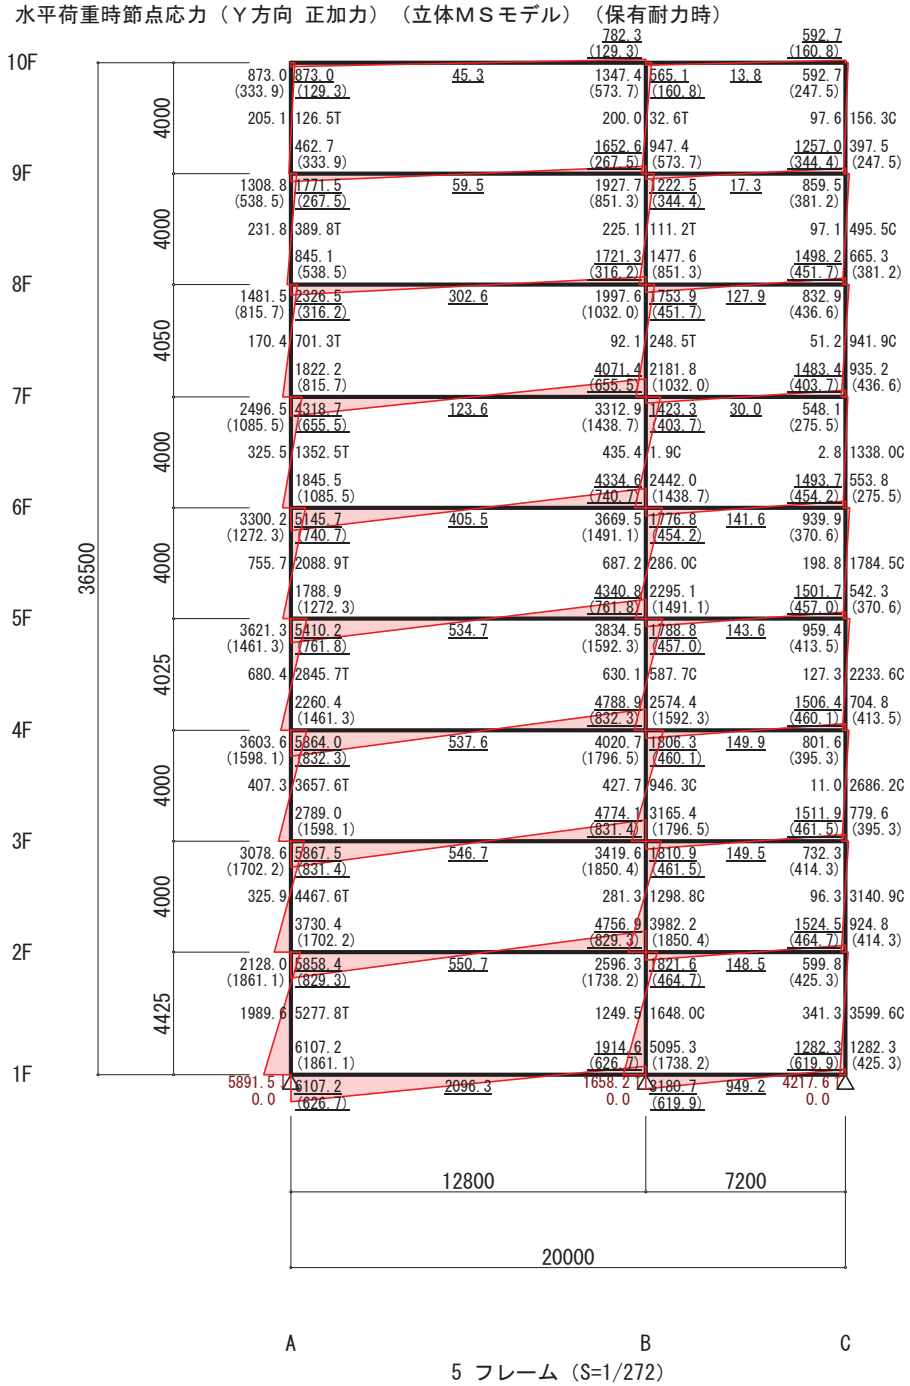

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

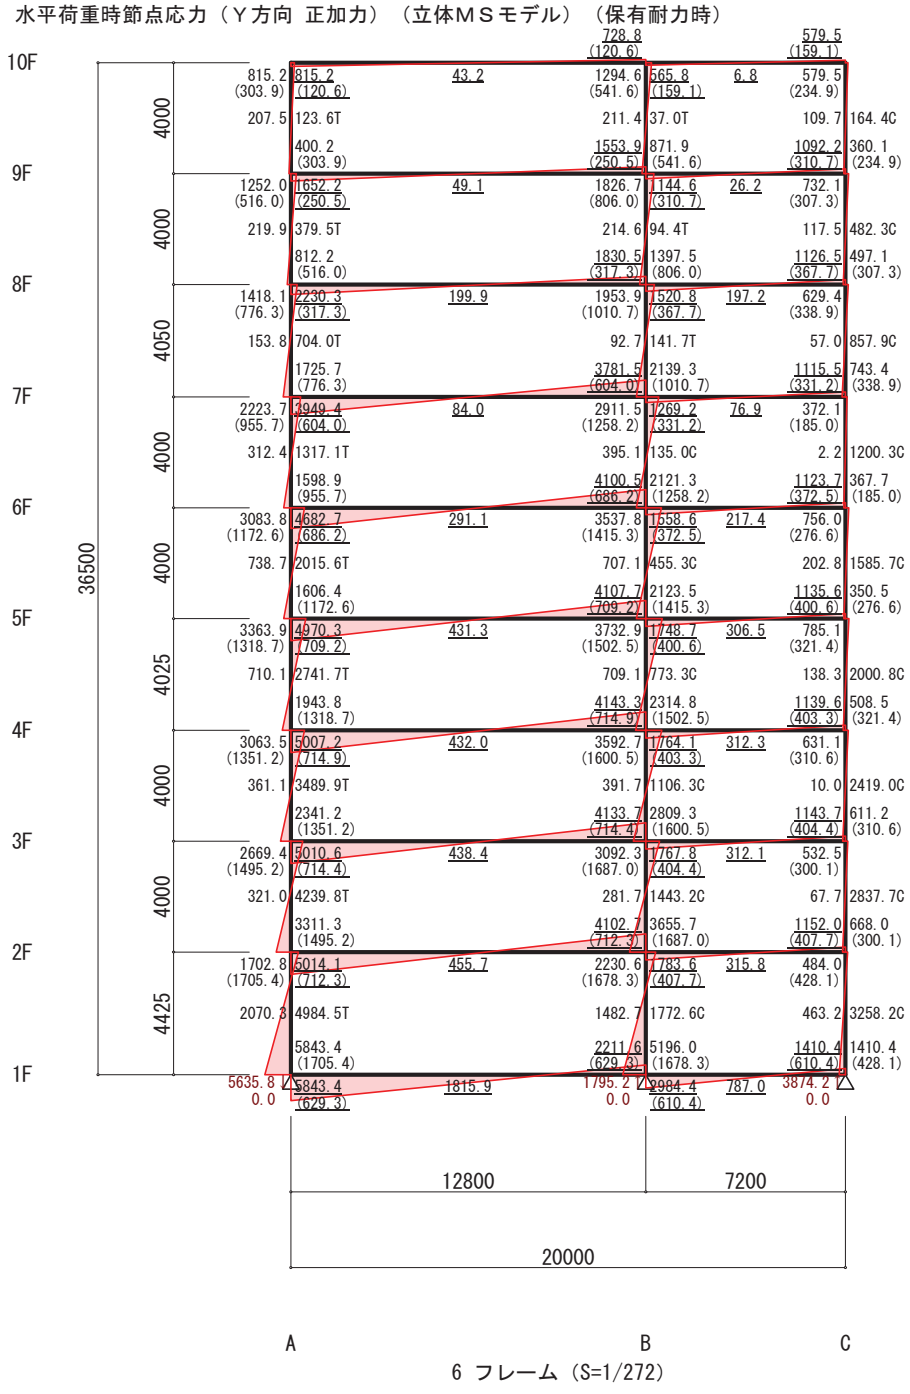

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

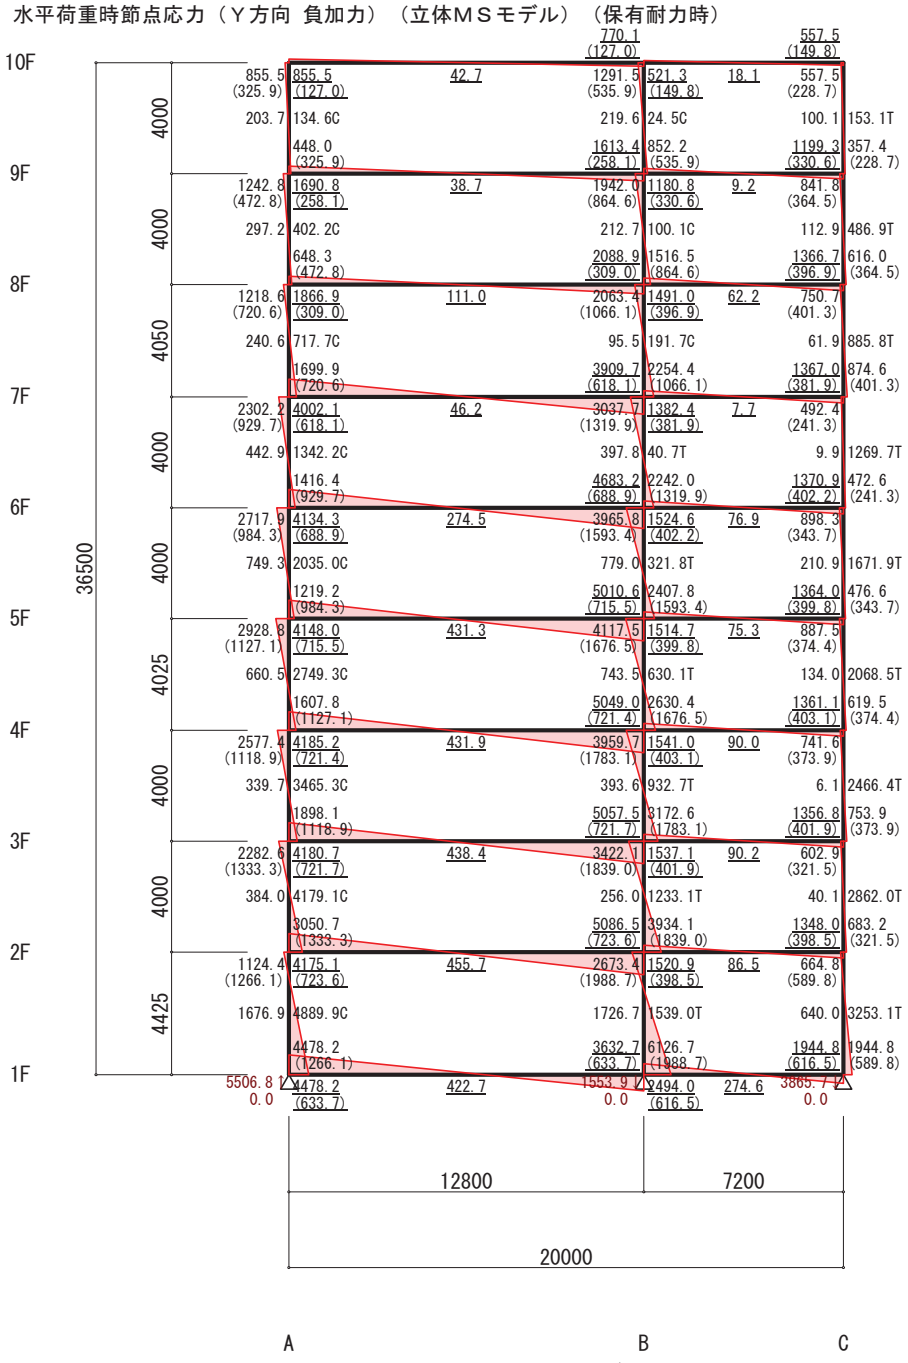

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

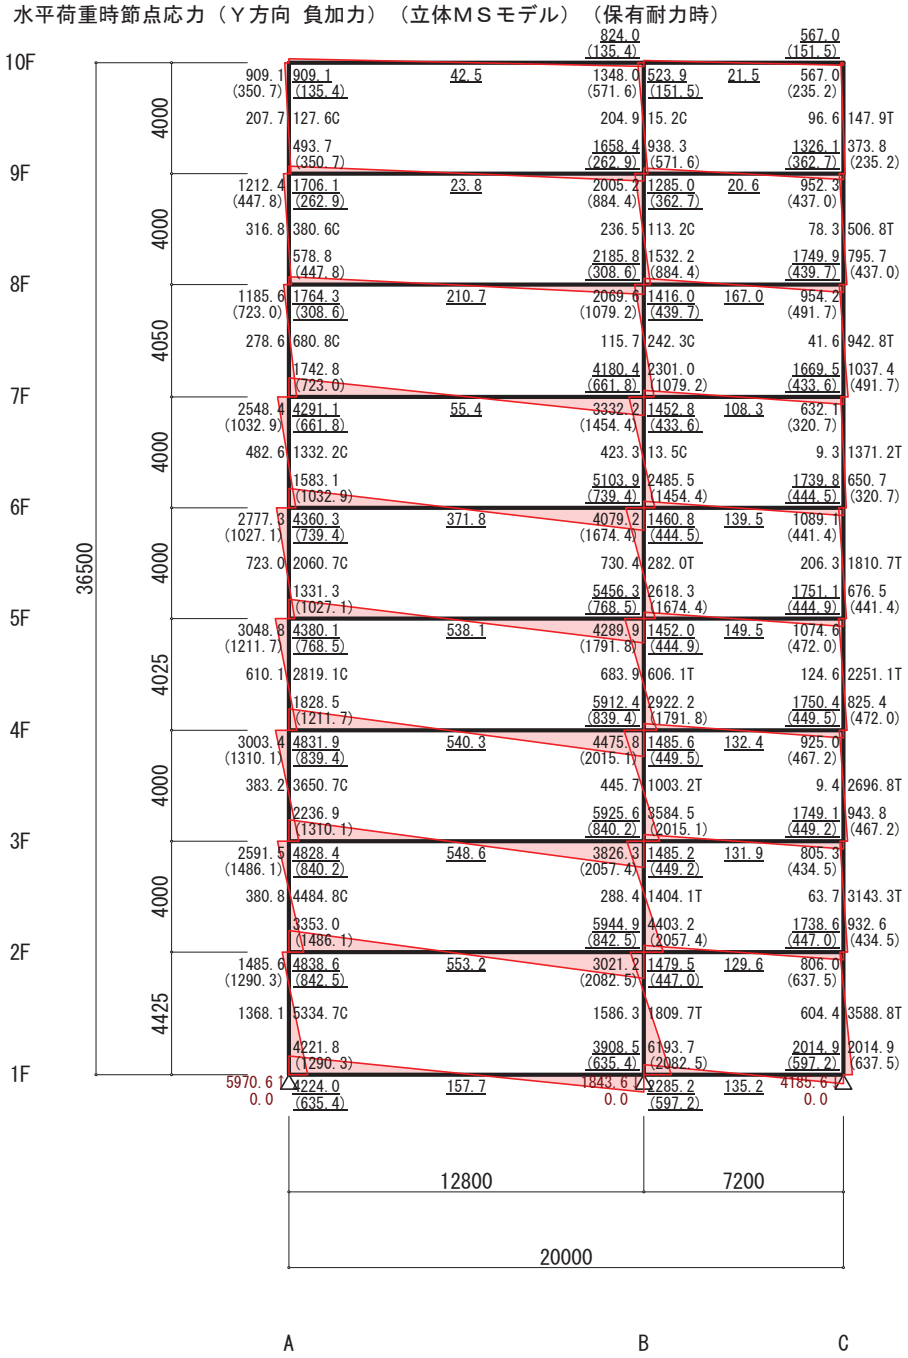

2 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

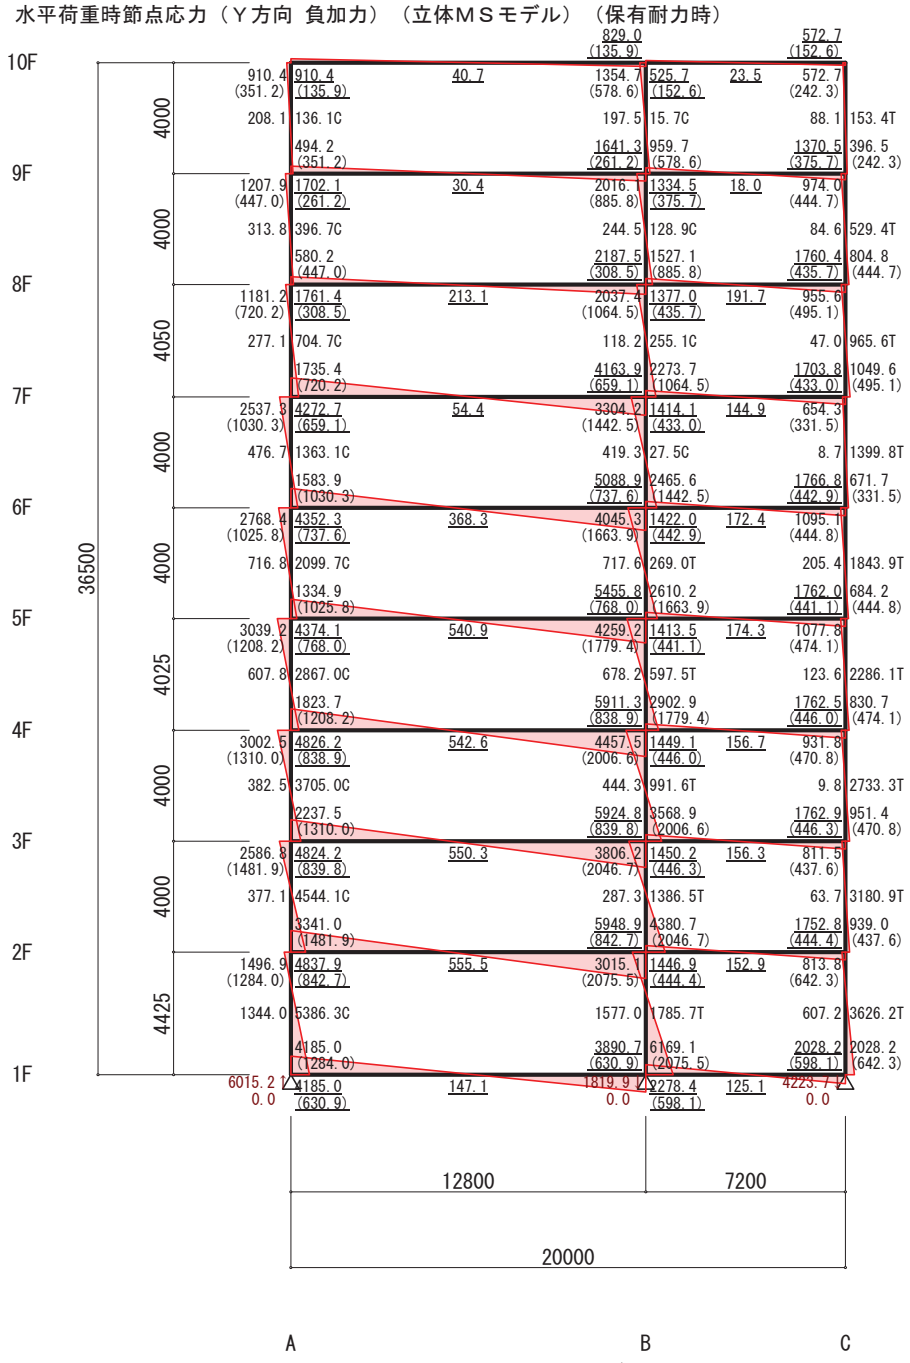

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

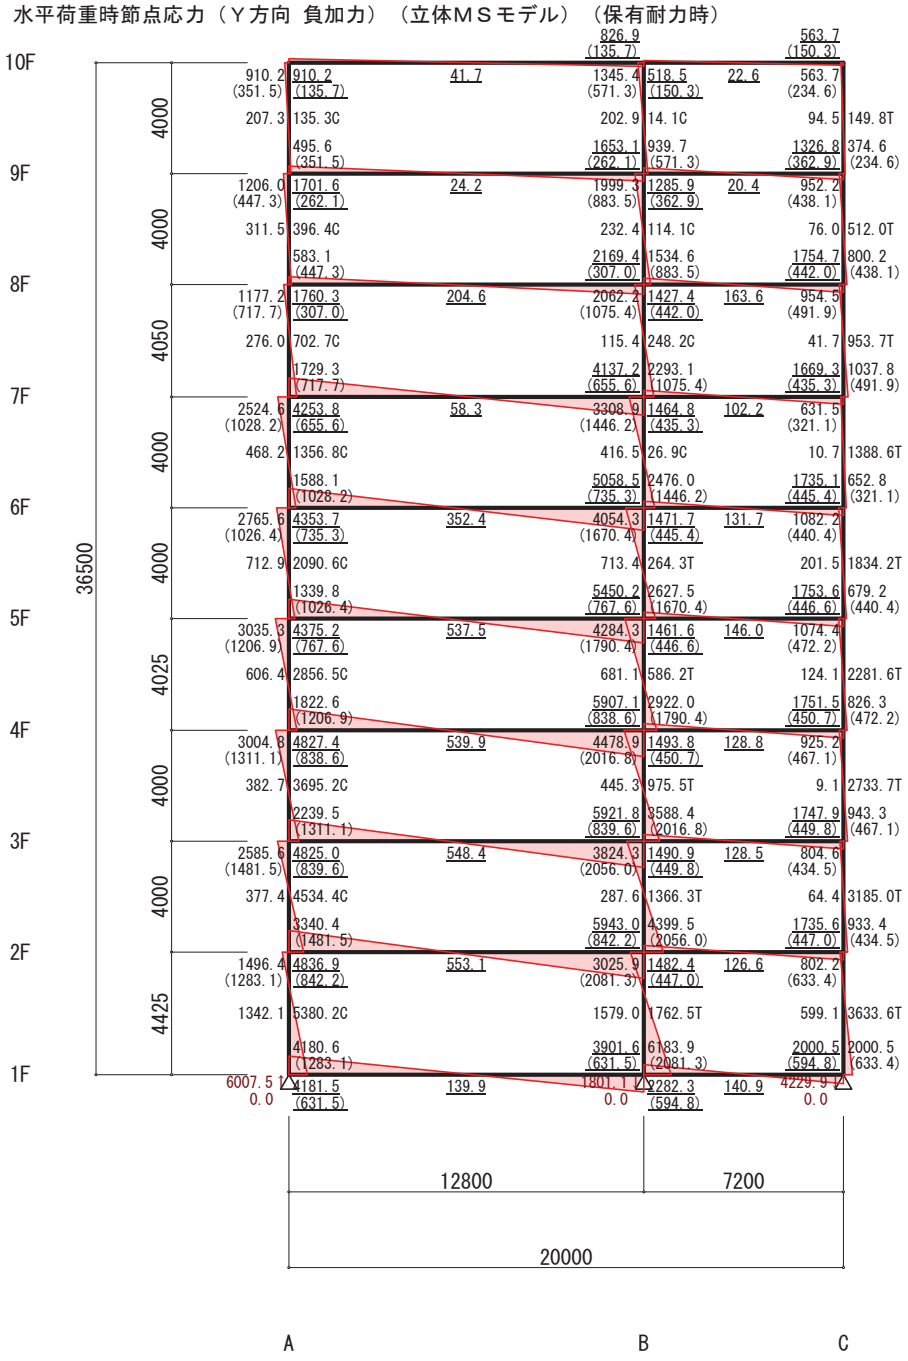

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

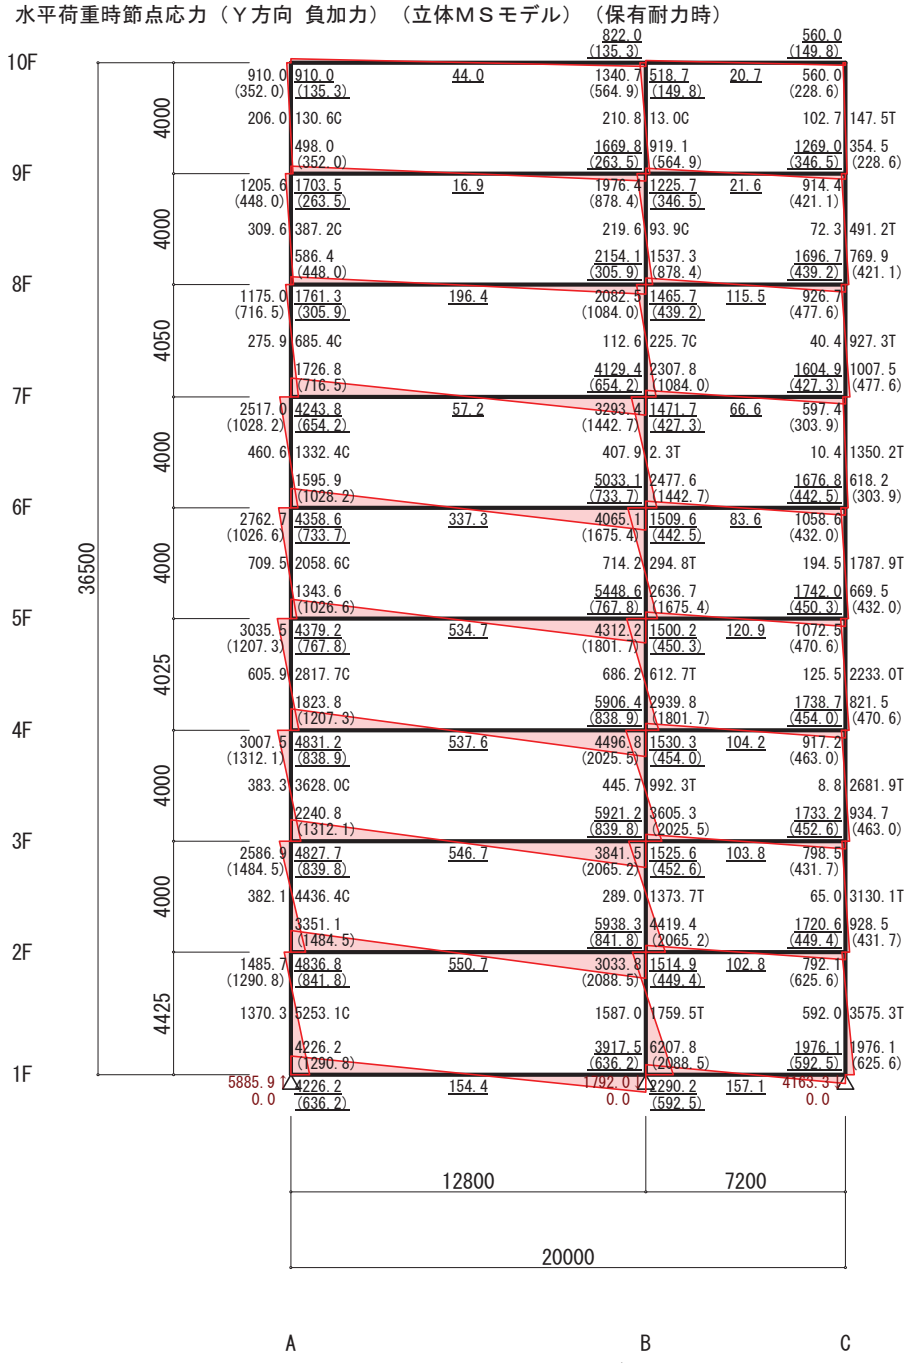

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

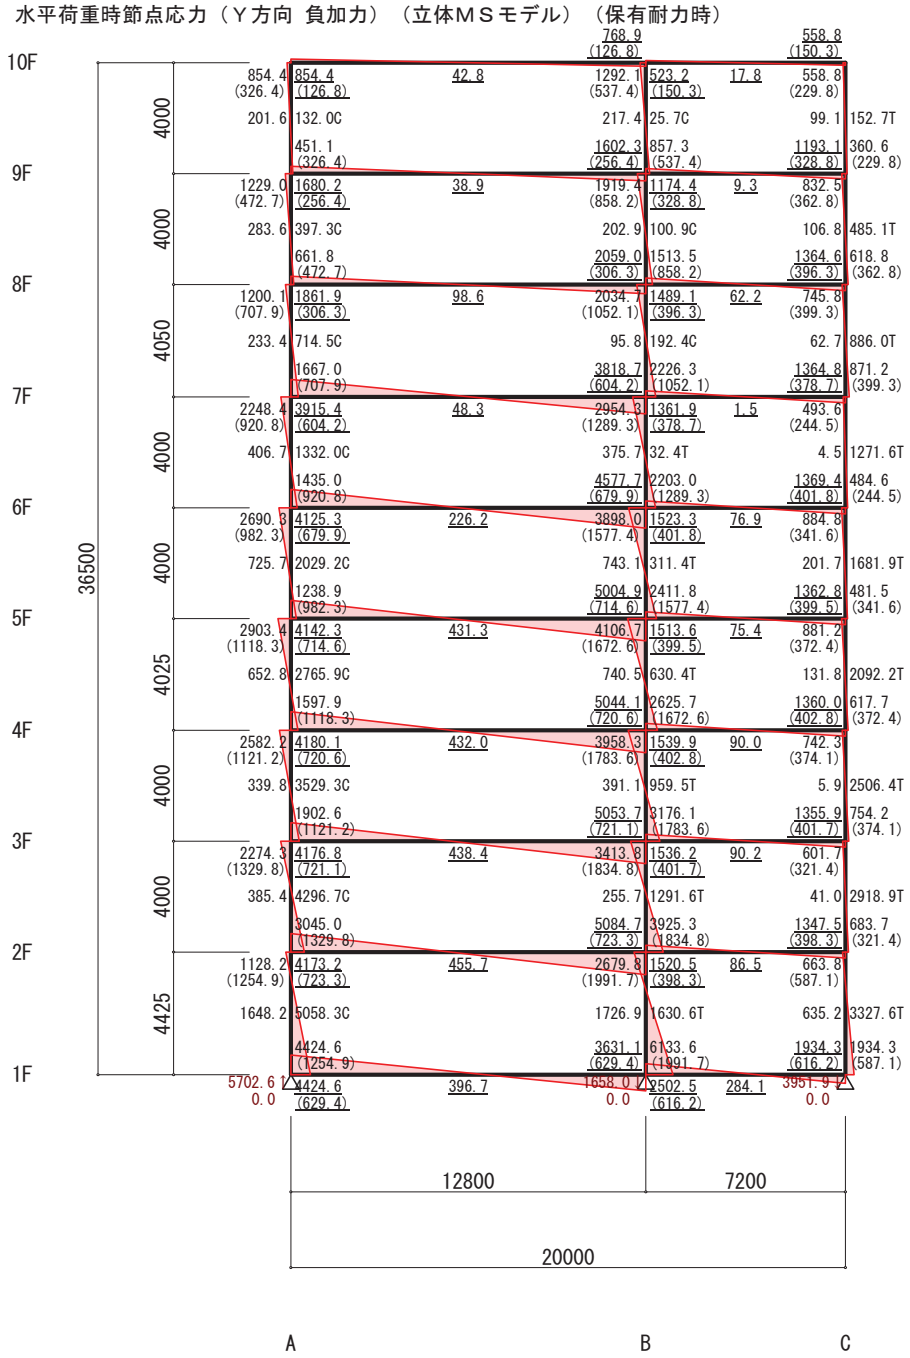

6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

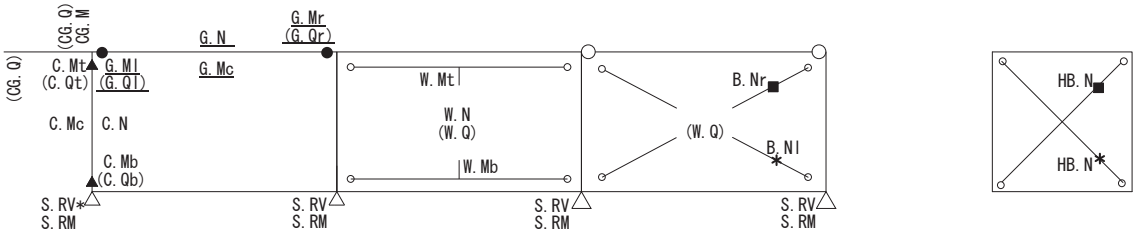

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

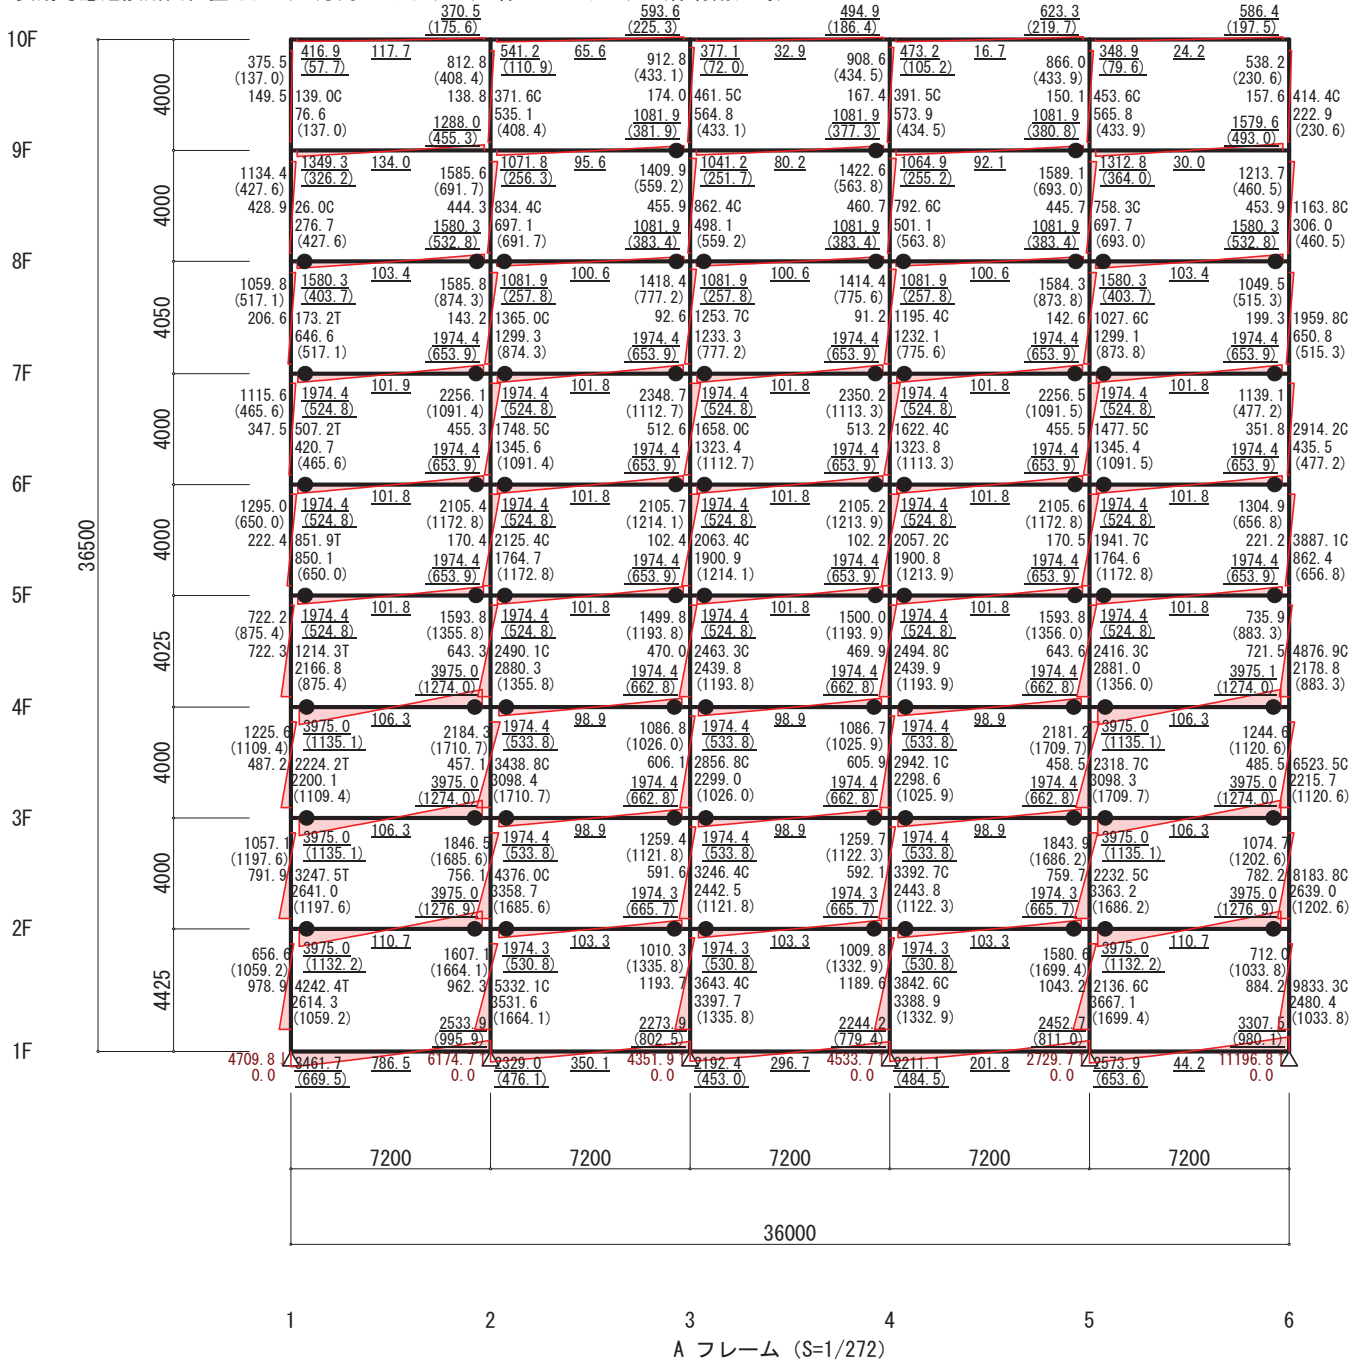

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

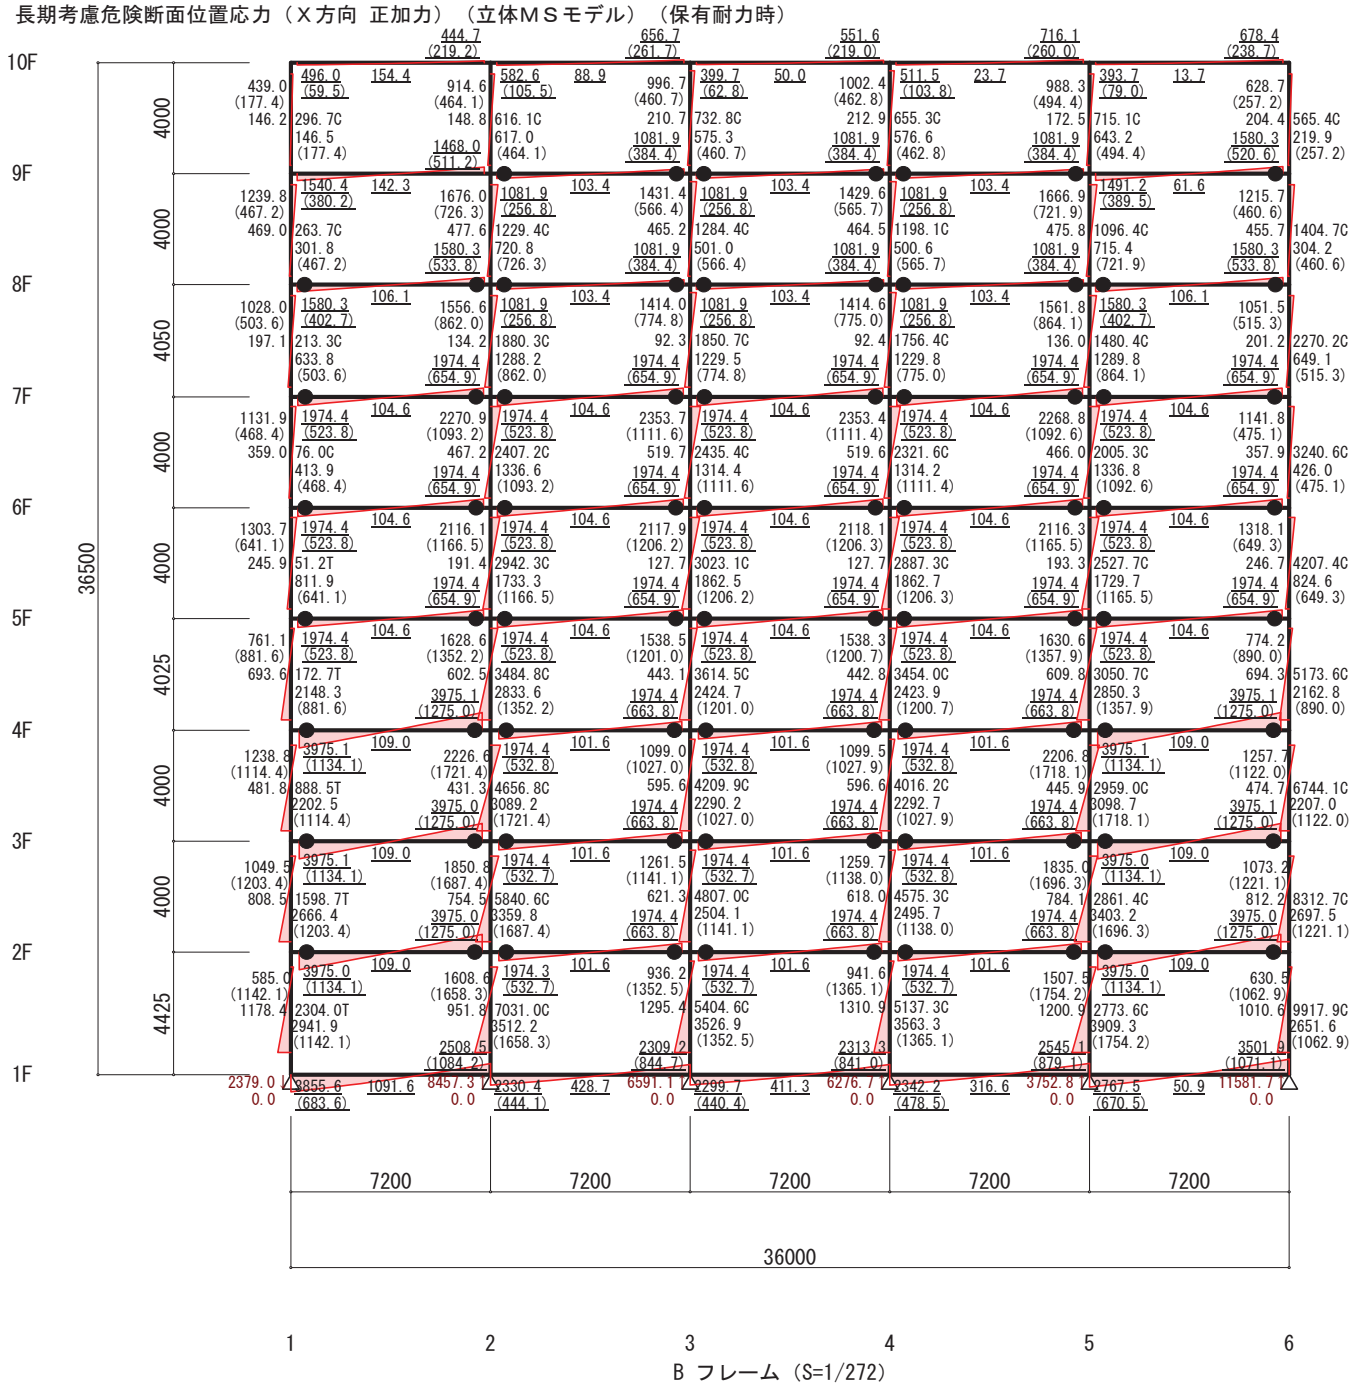

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

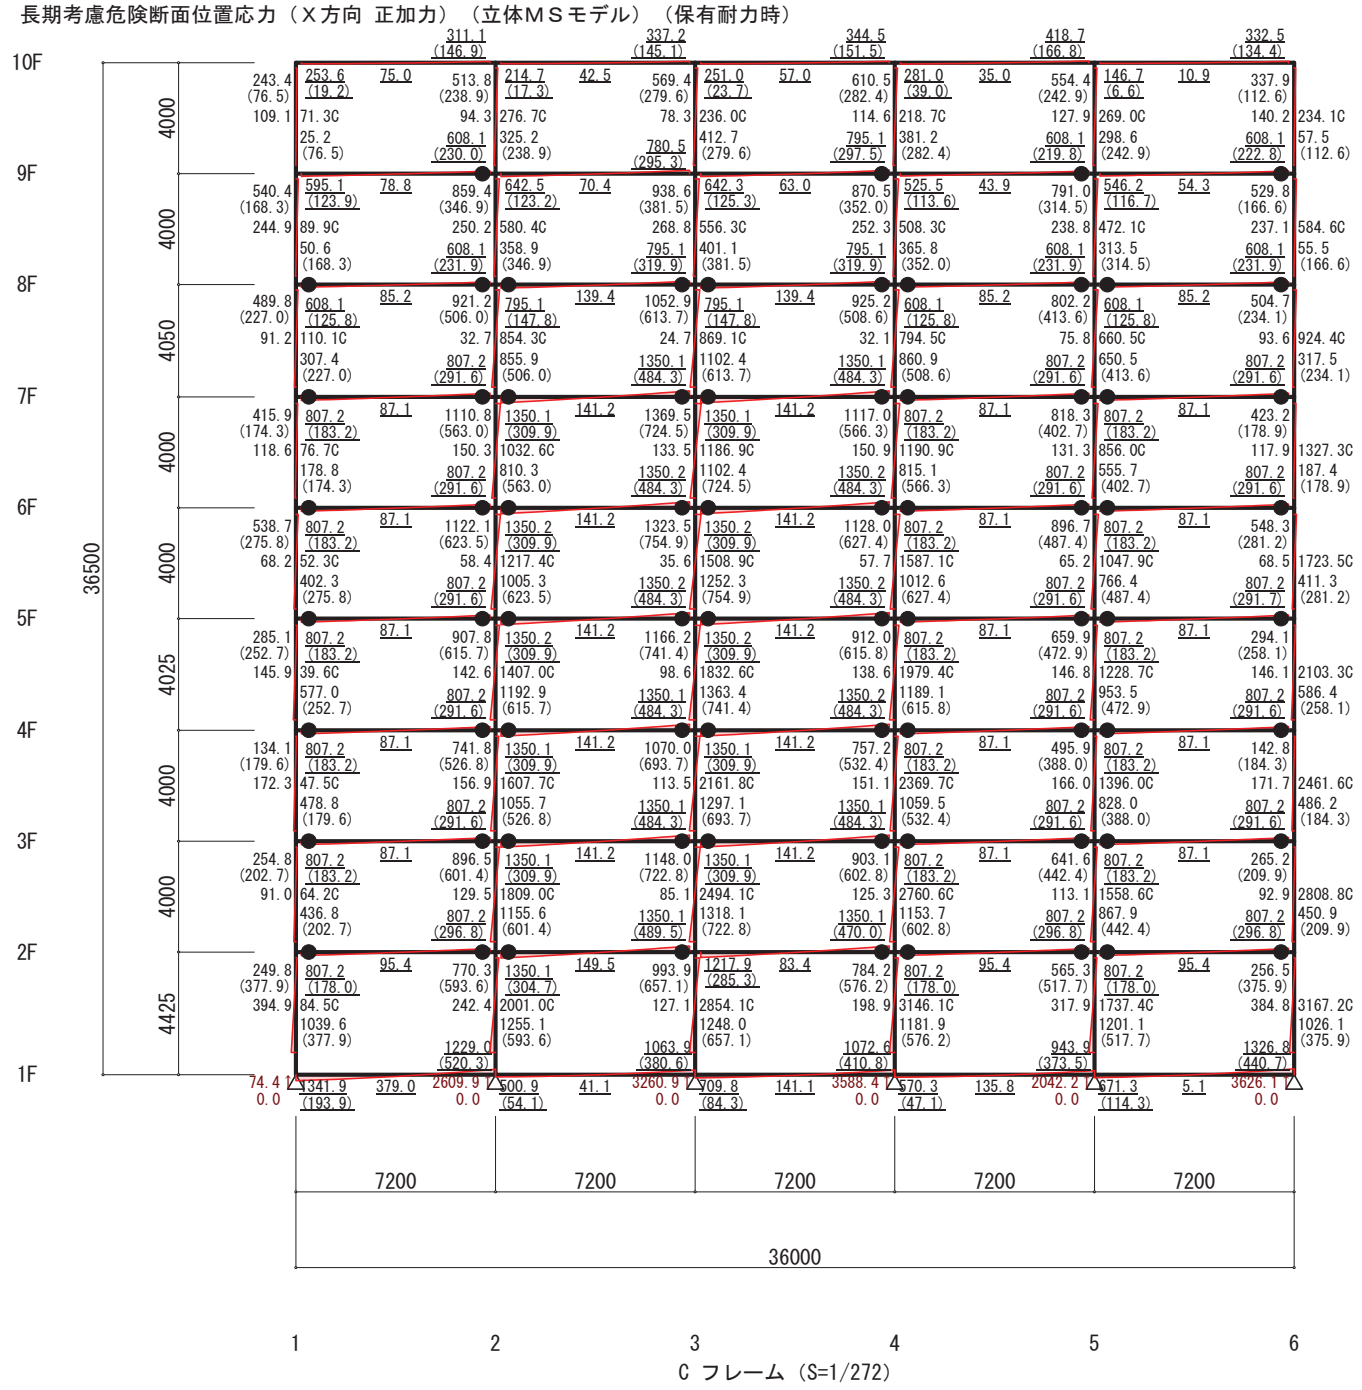

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

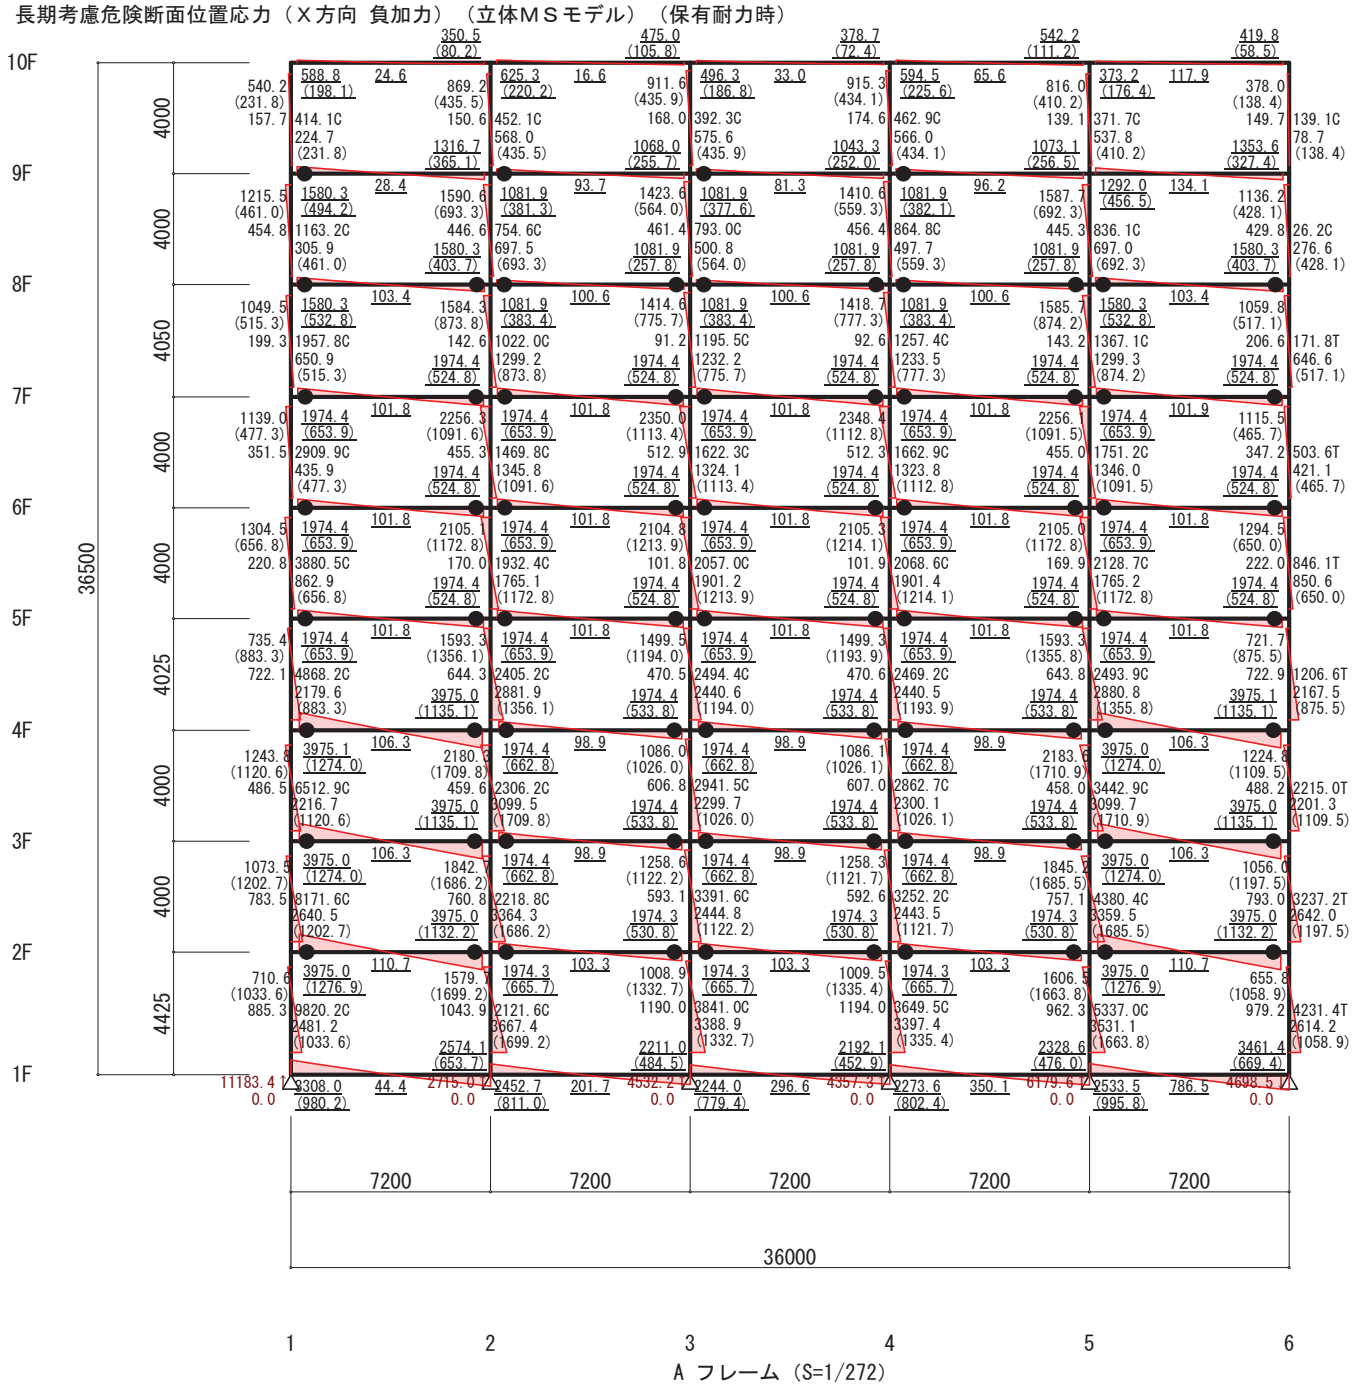

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

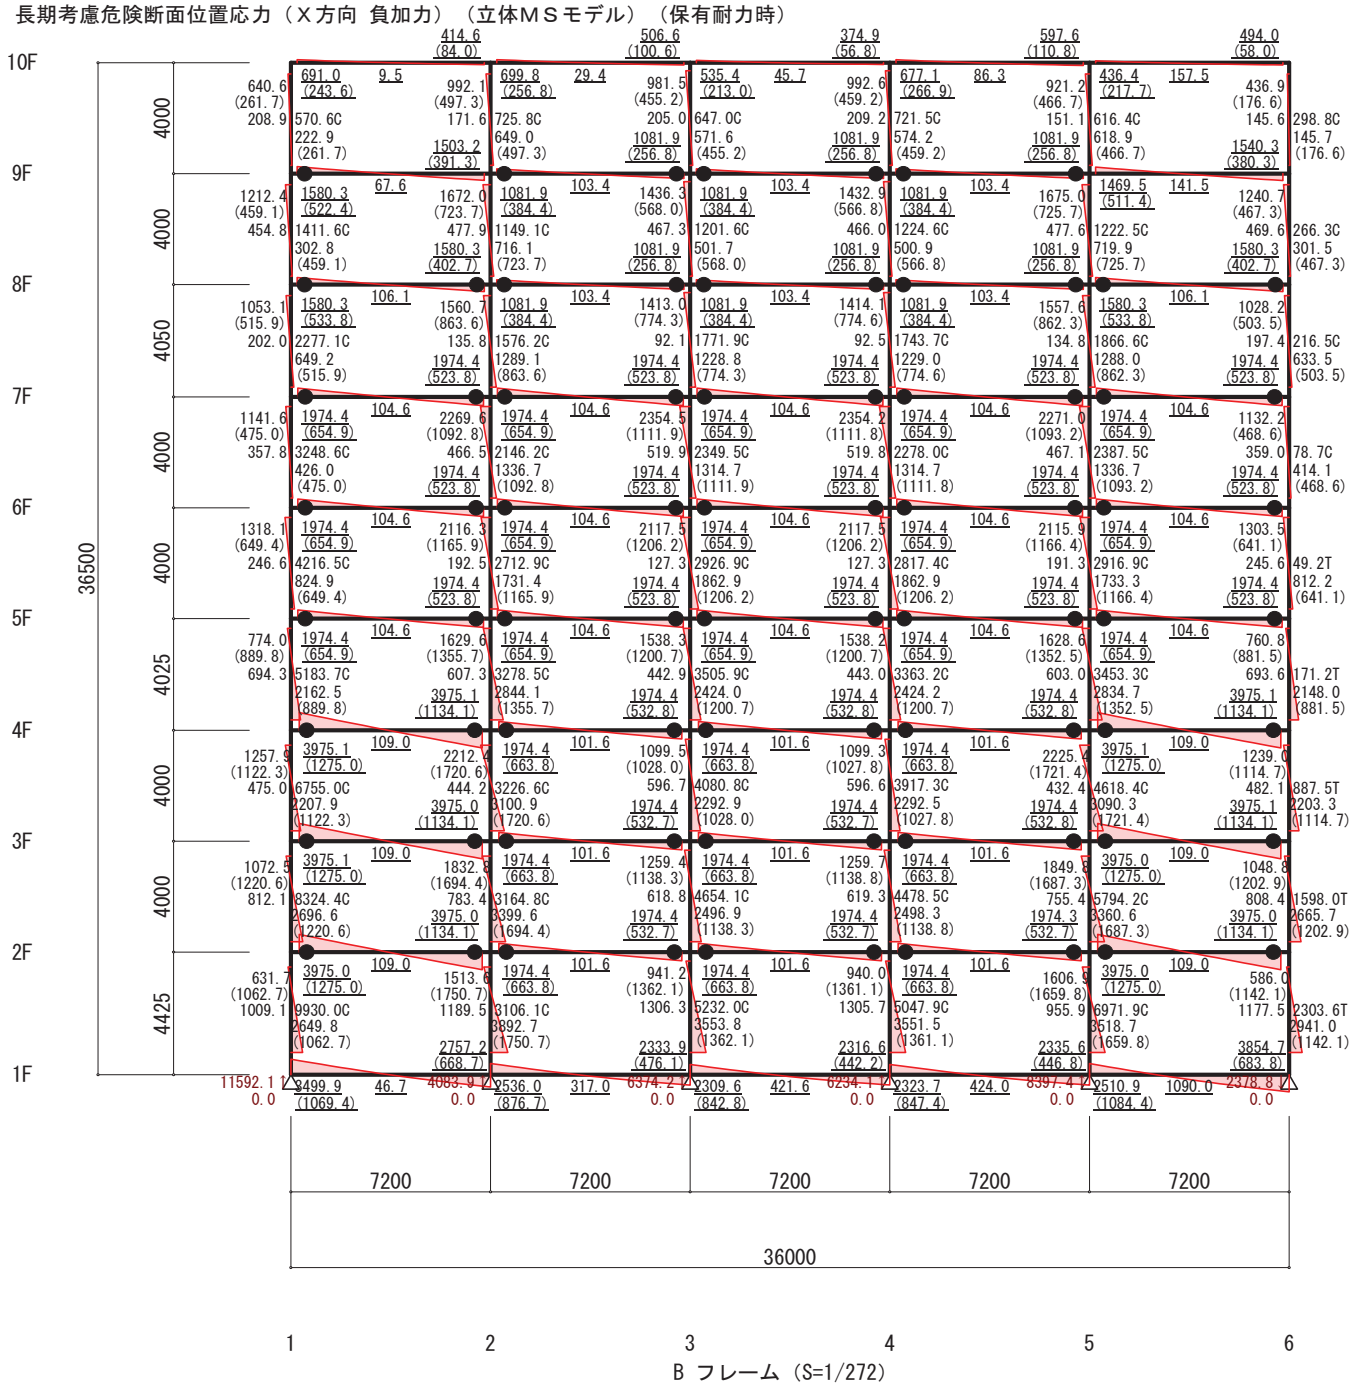

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

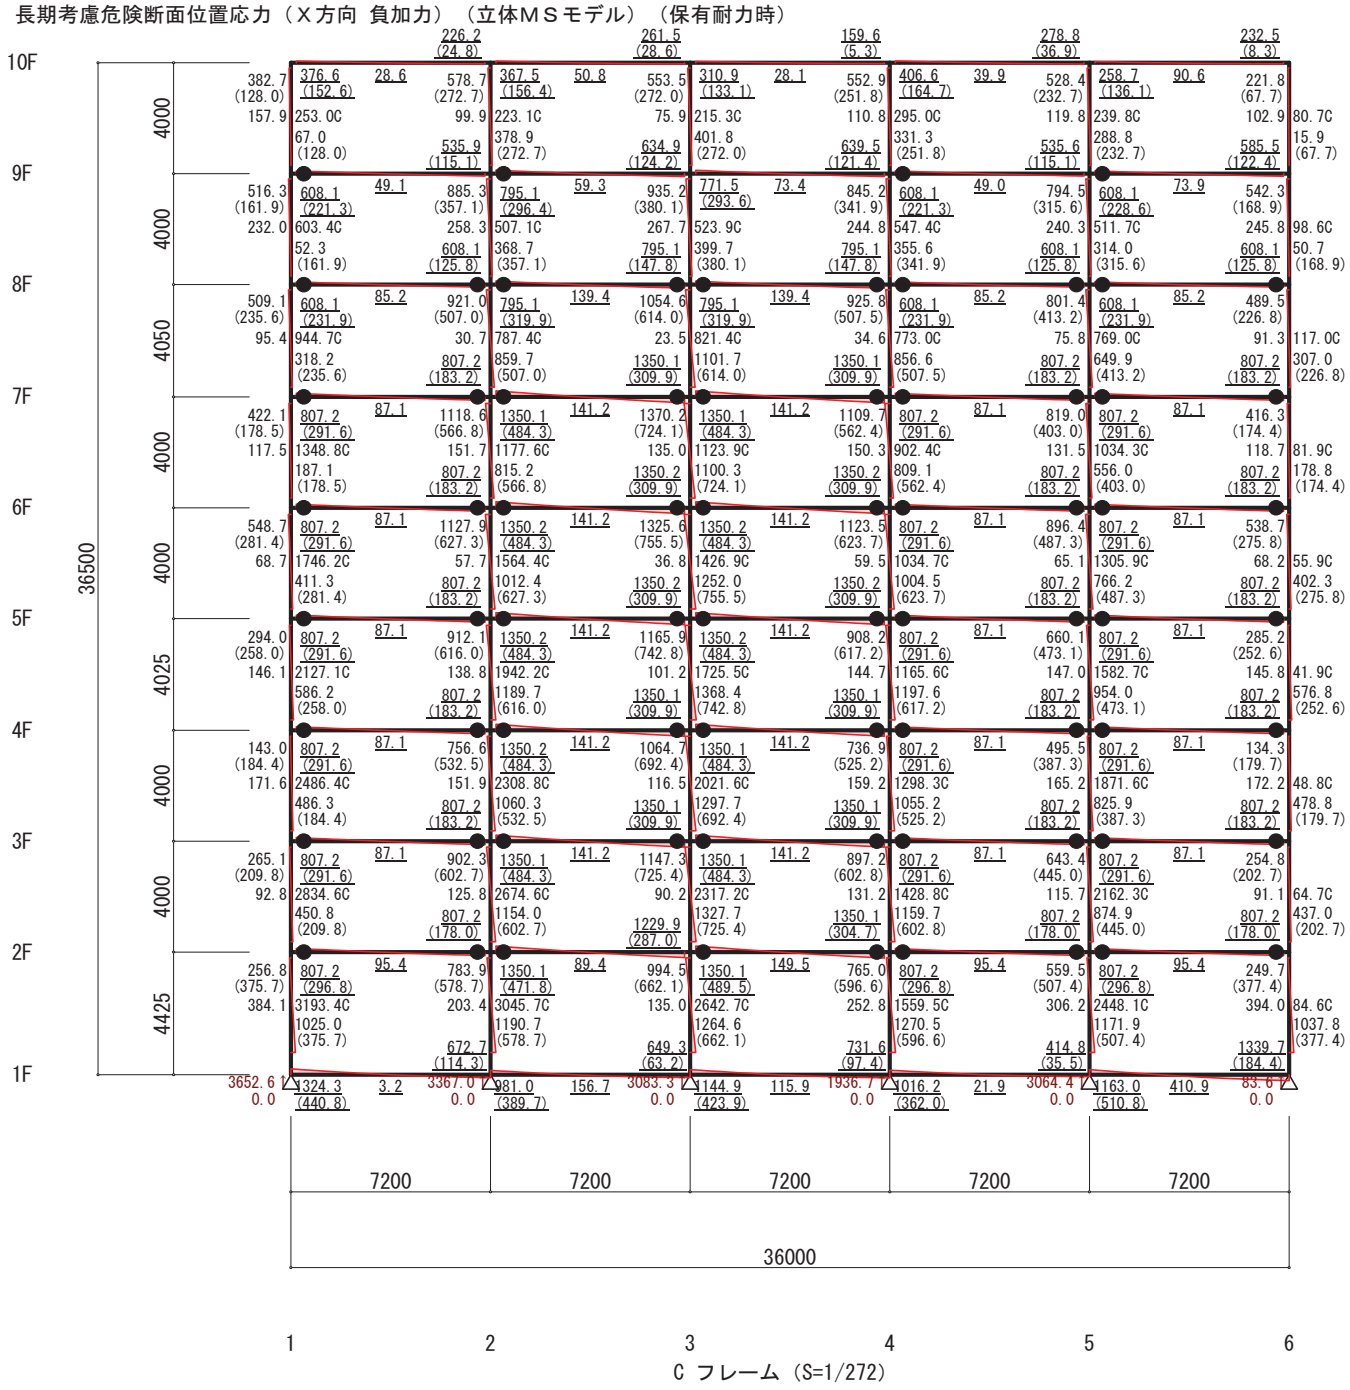

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

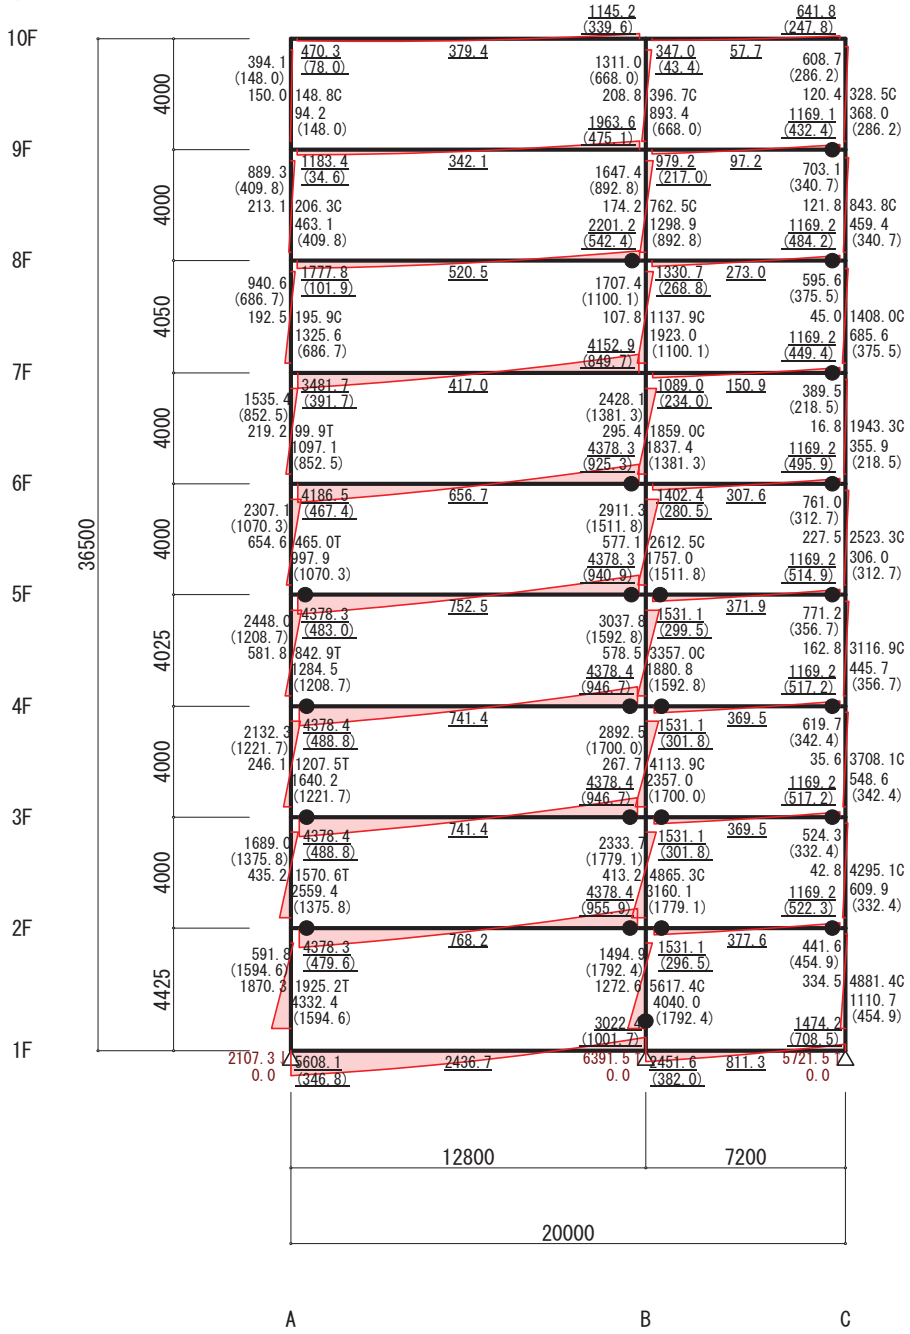

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

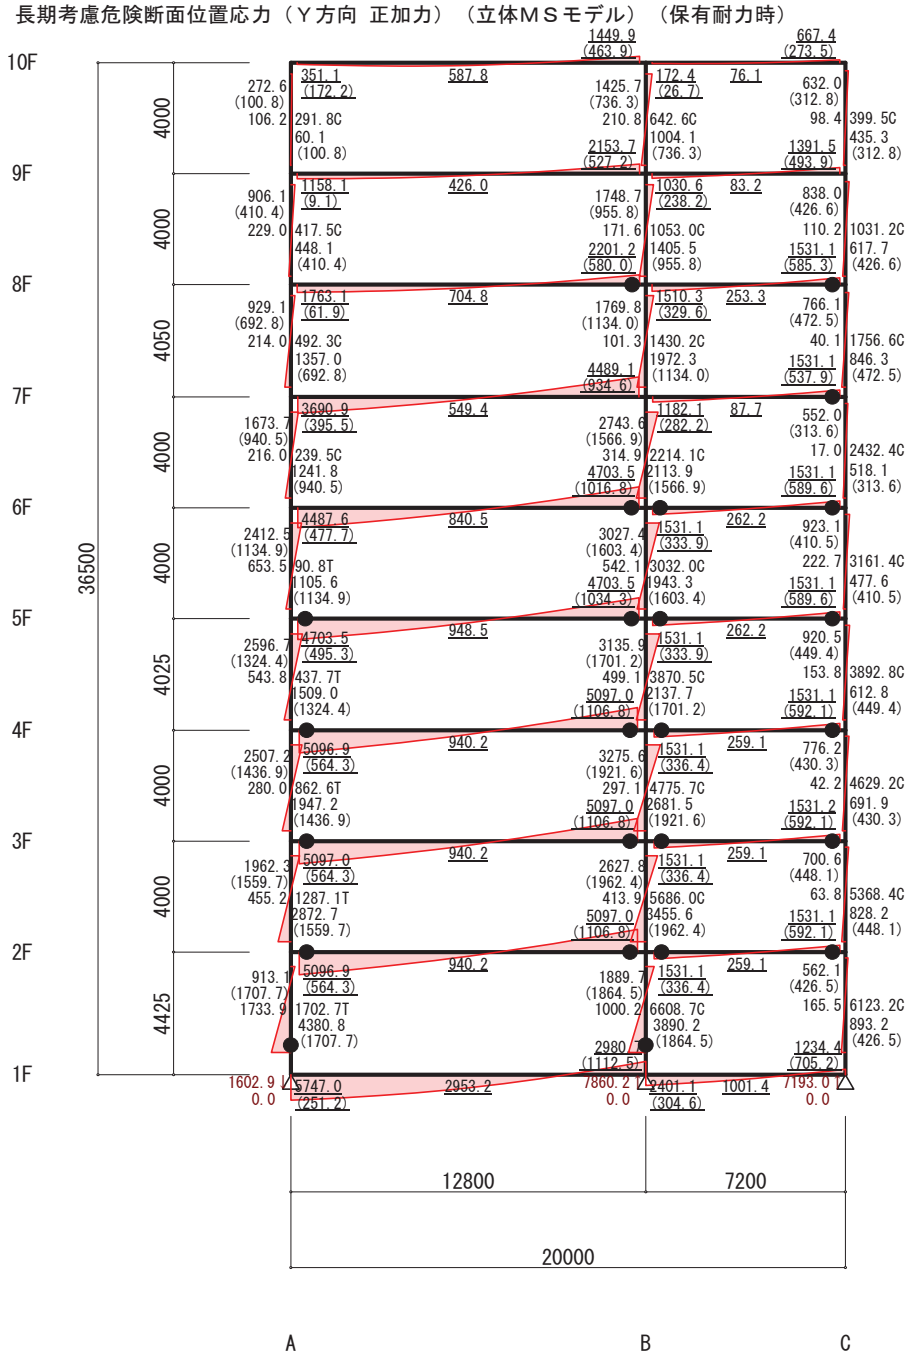

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

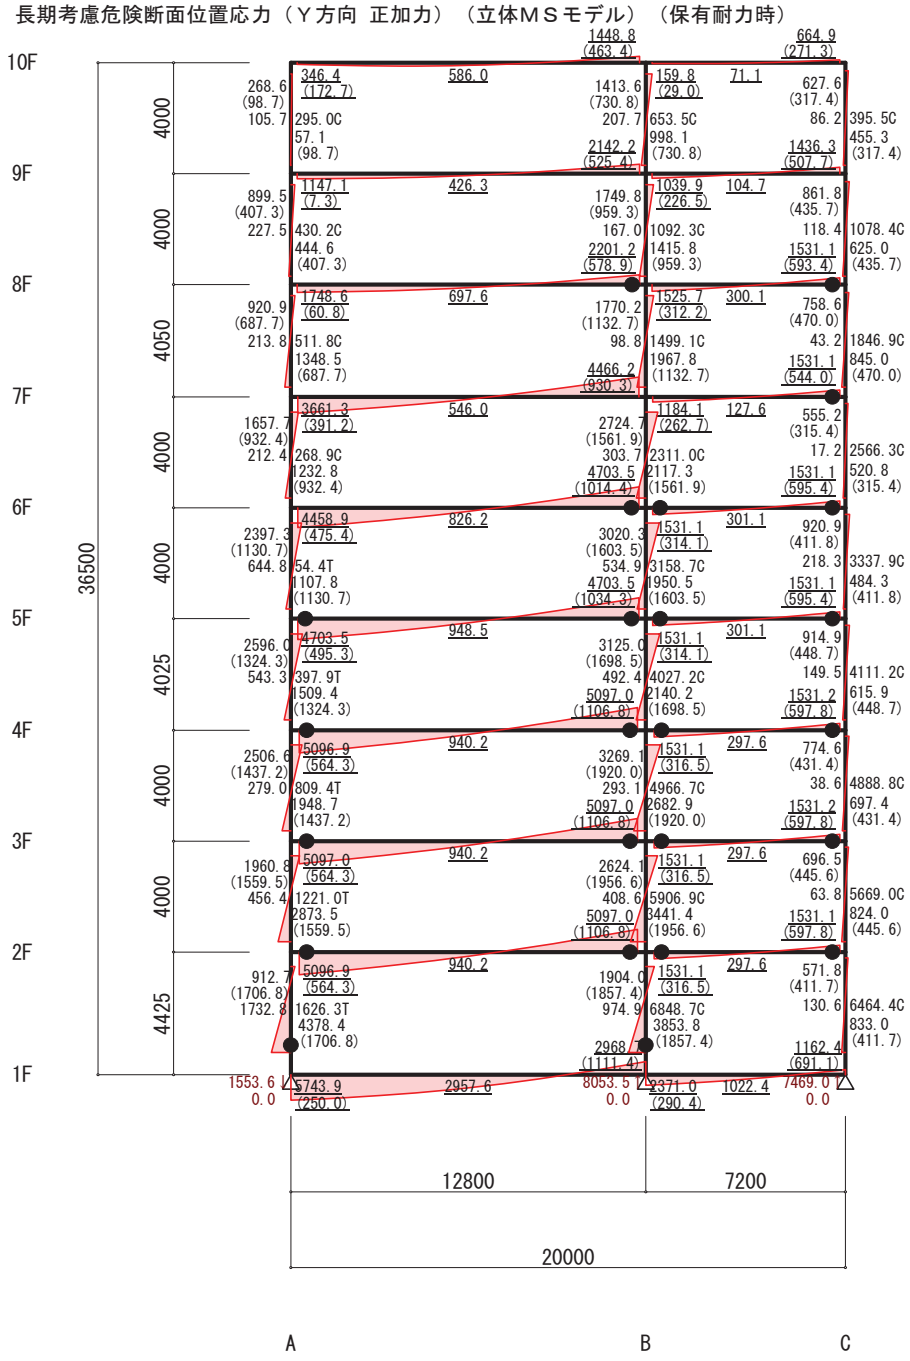

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

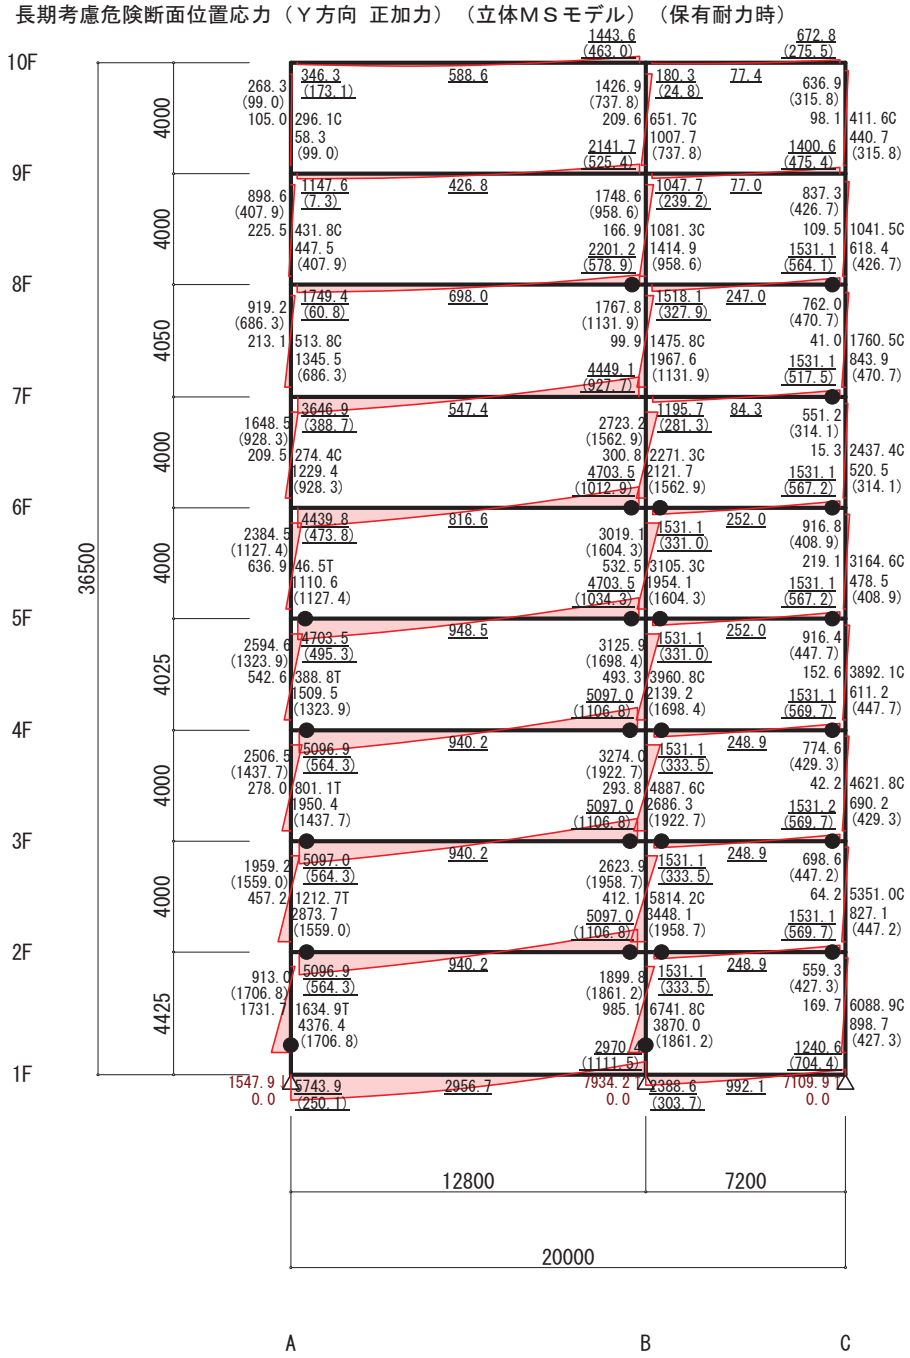

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

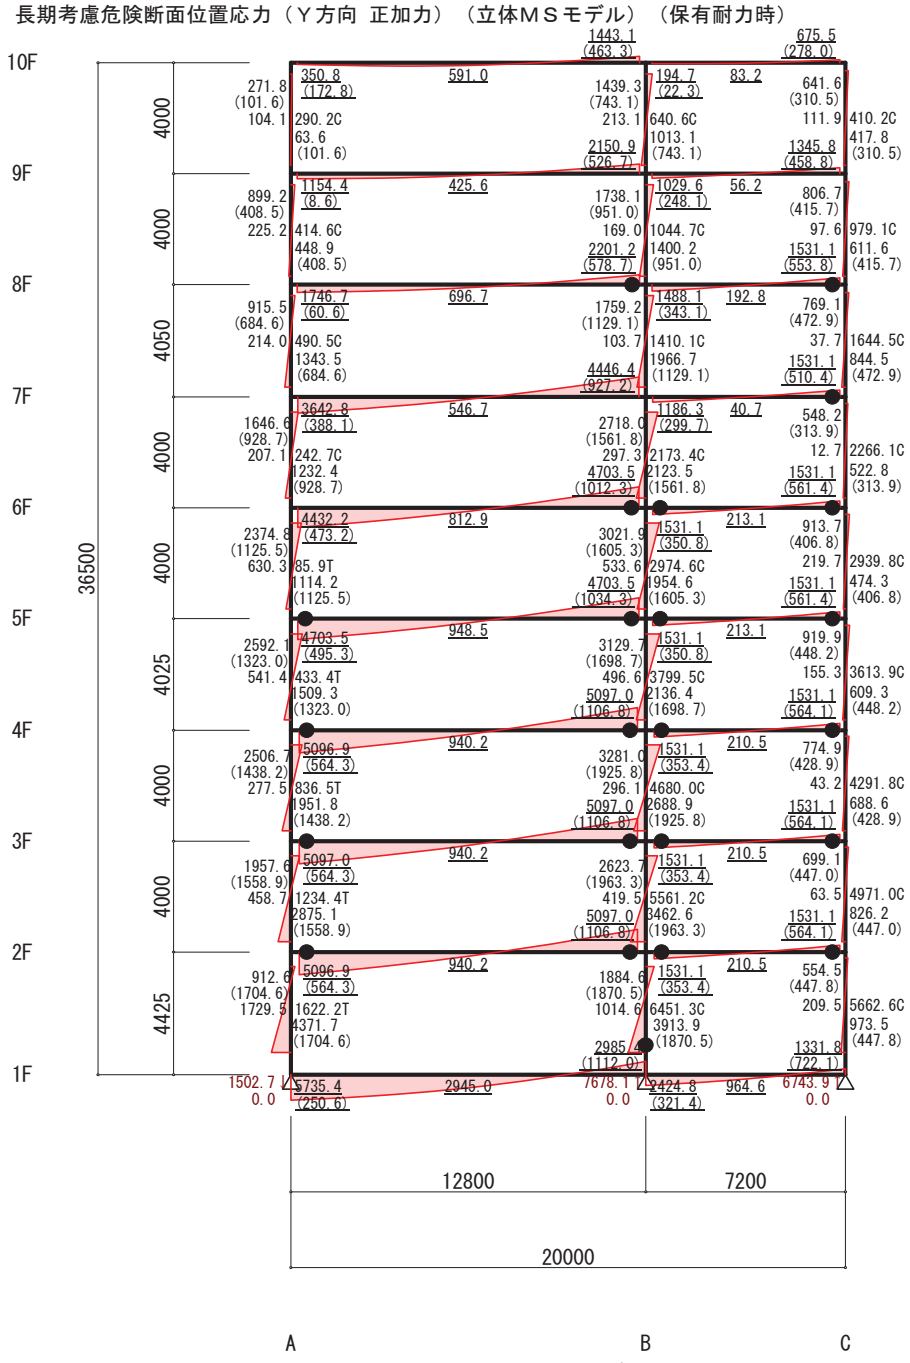

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

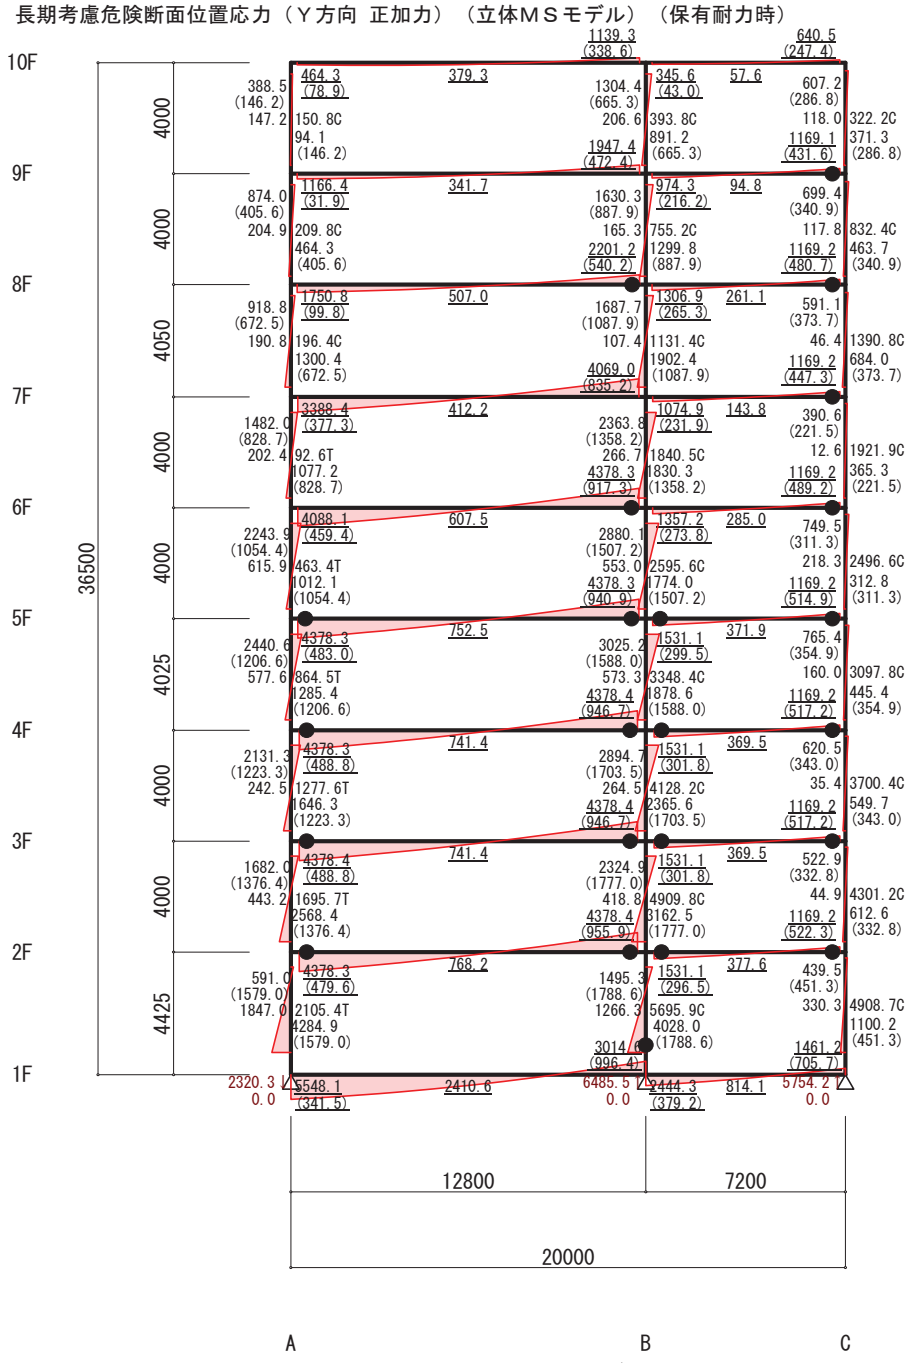

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

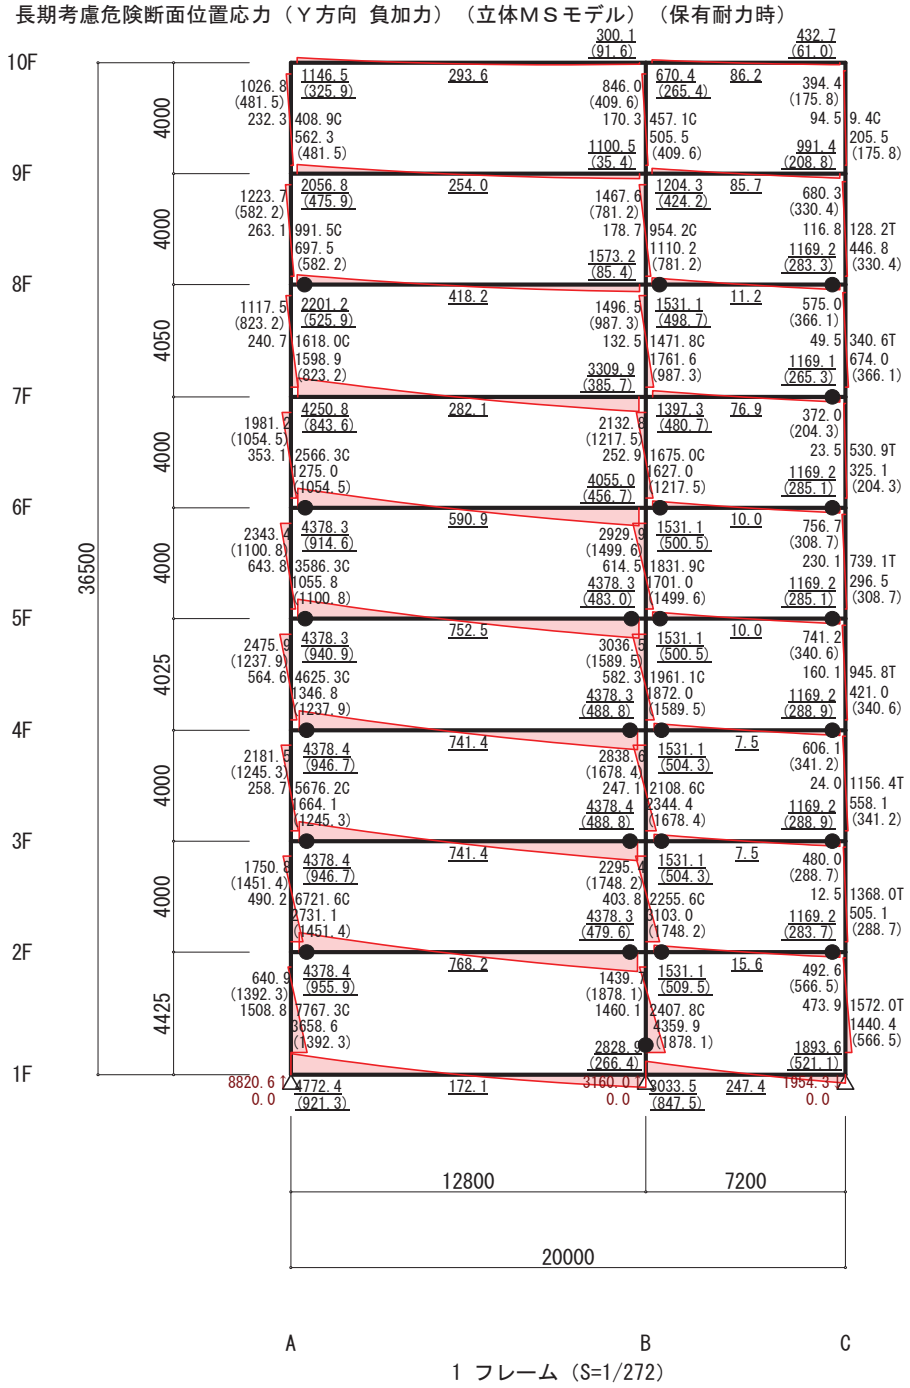

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

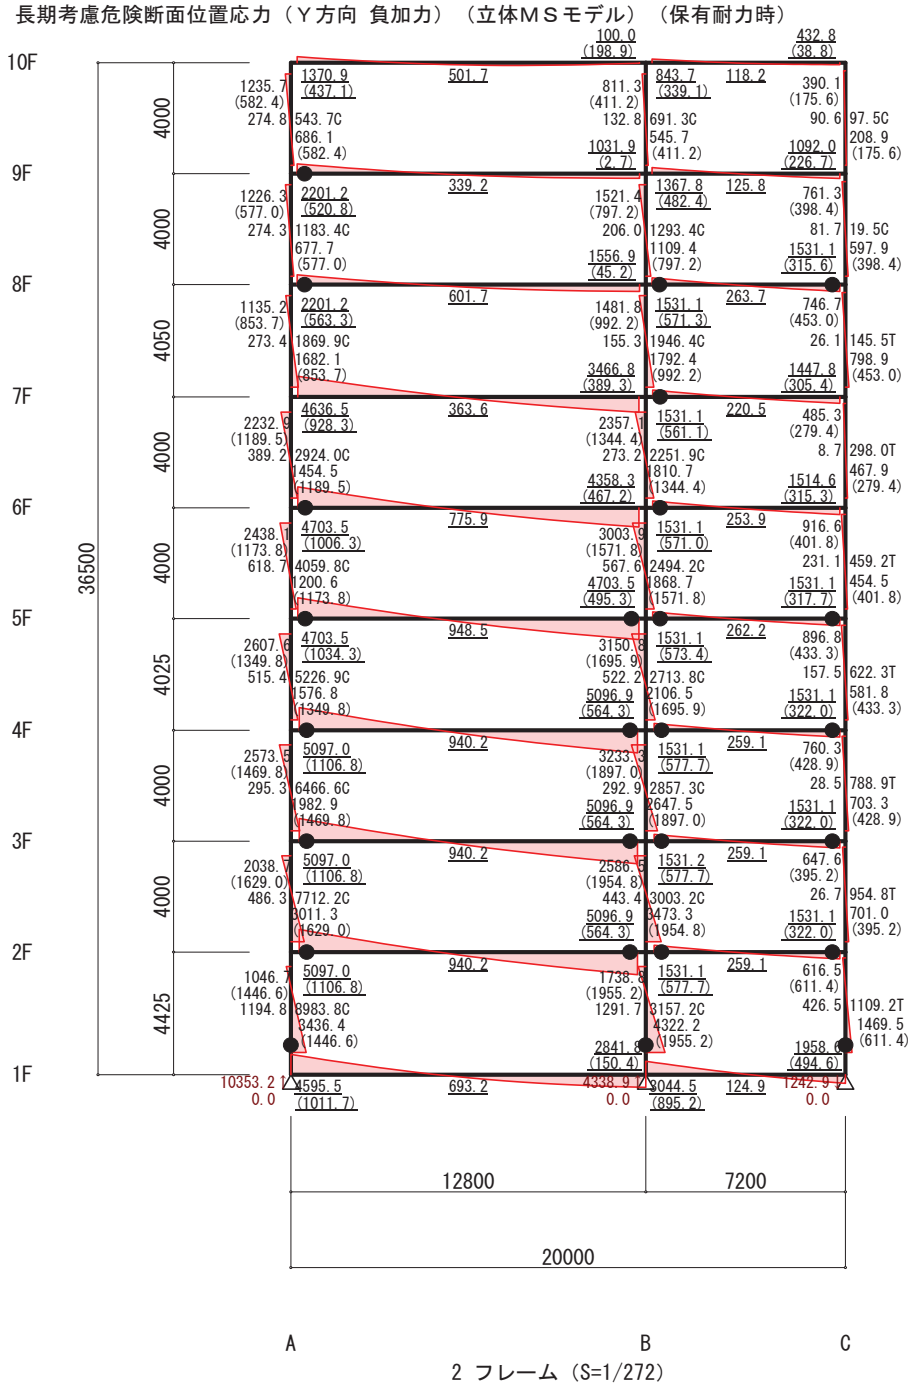

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

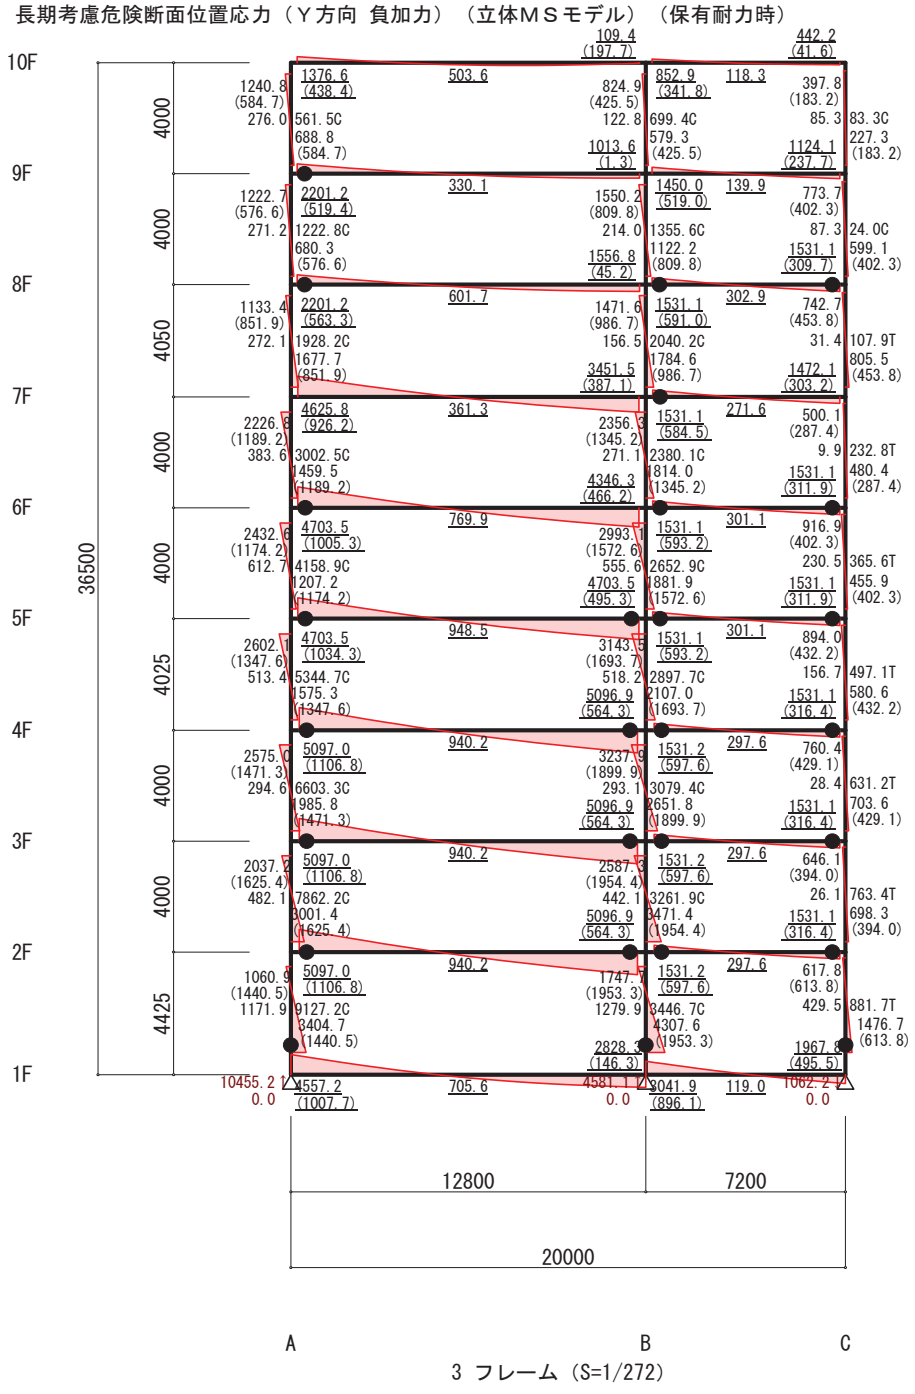

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

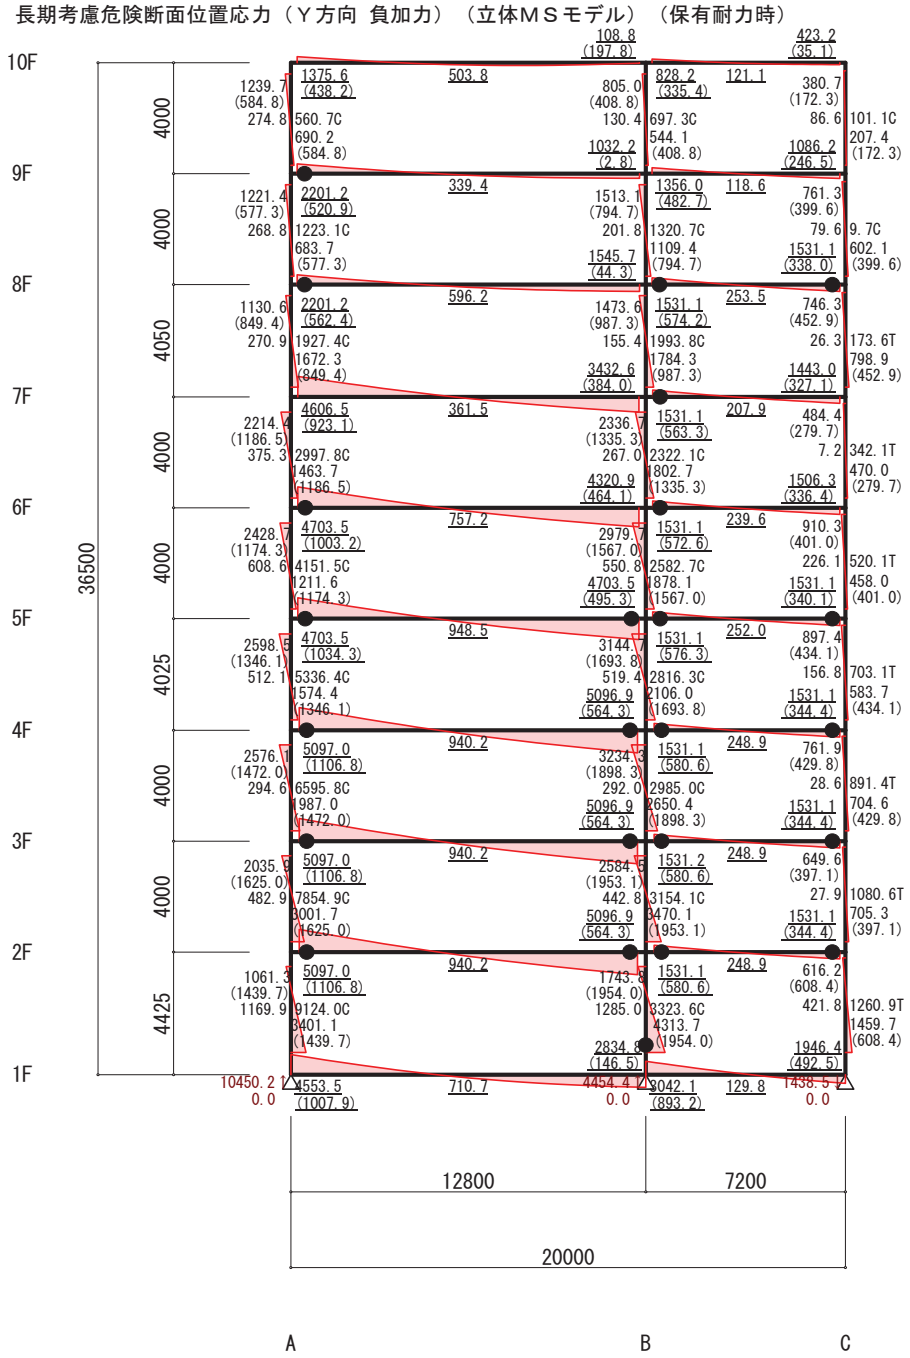

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

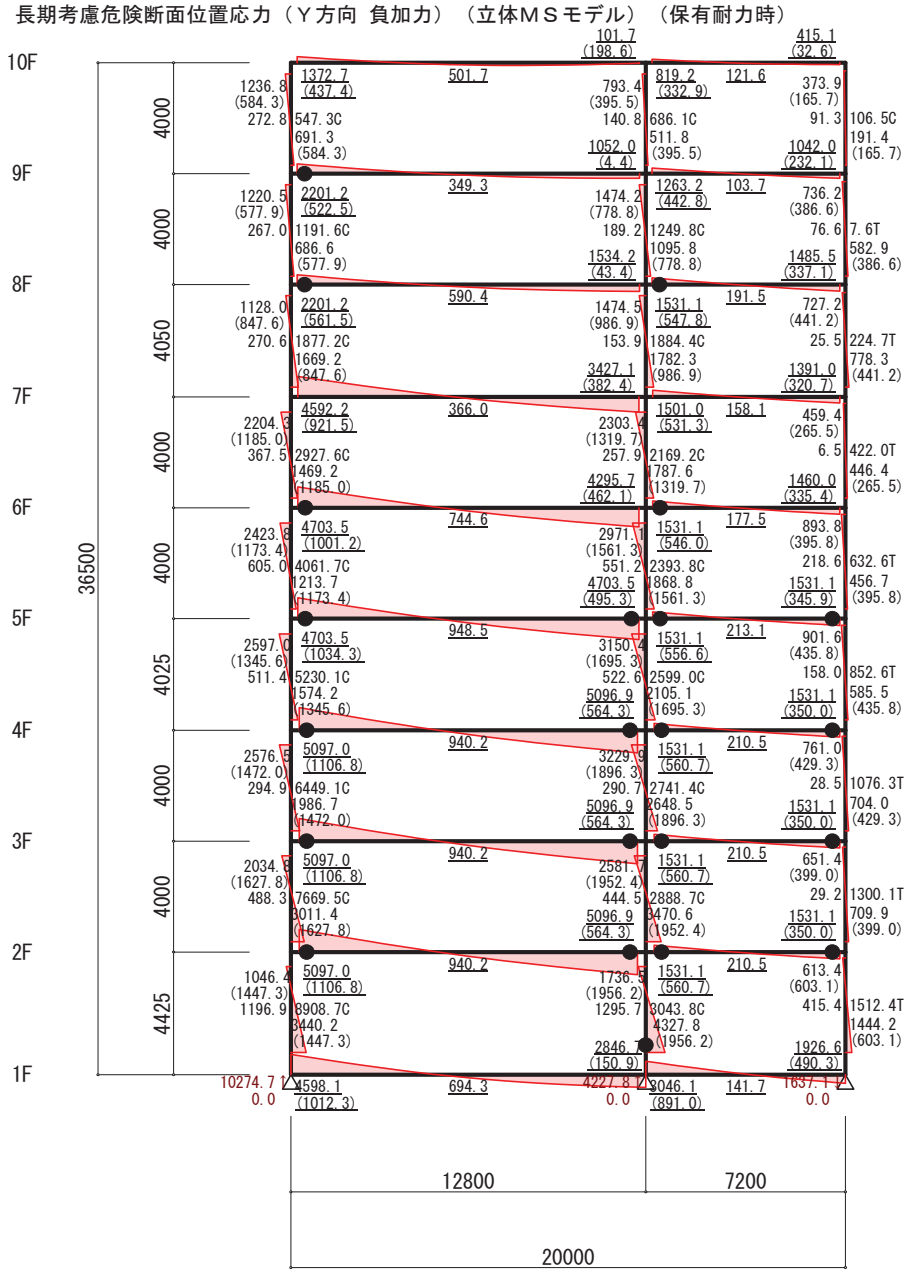

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

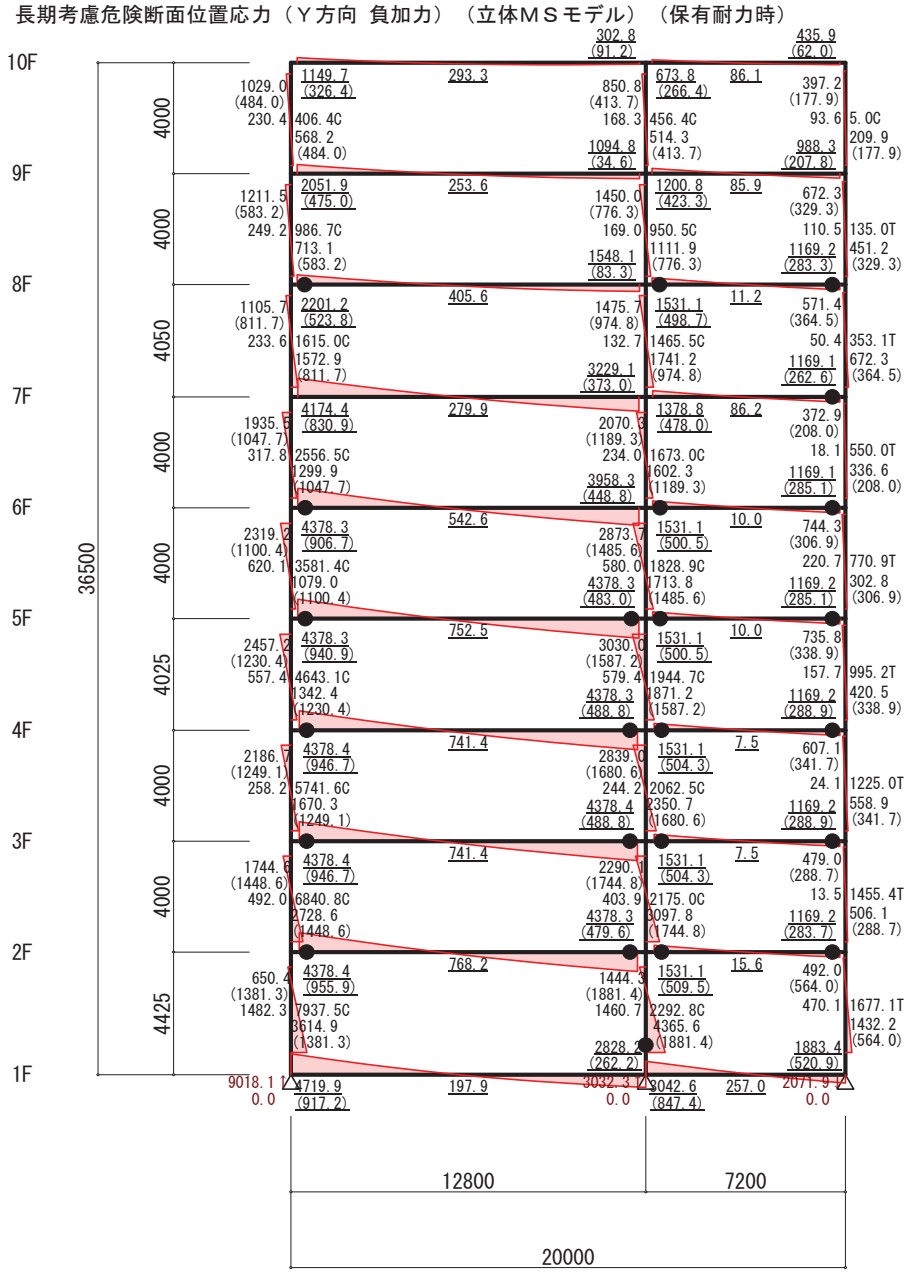

6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

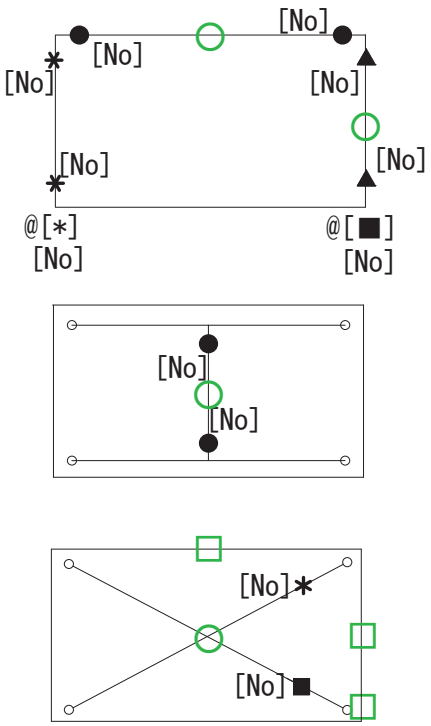

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊

○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

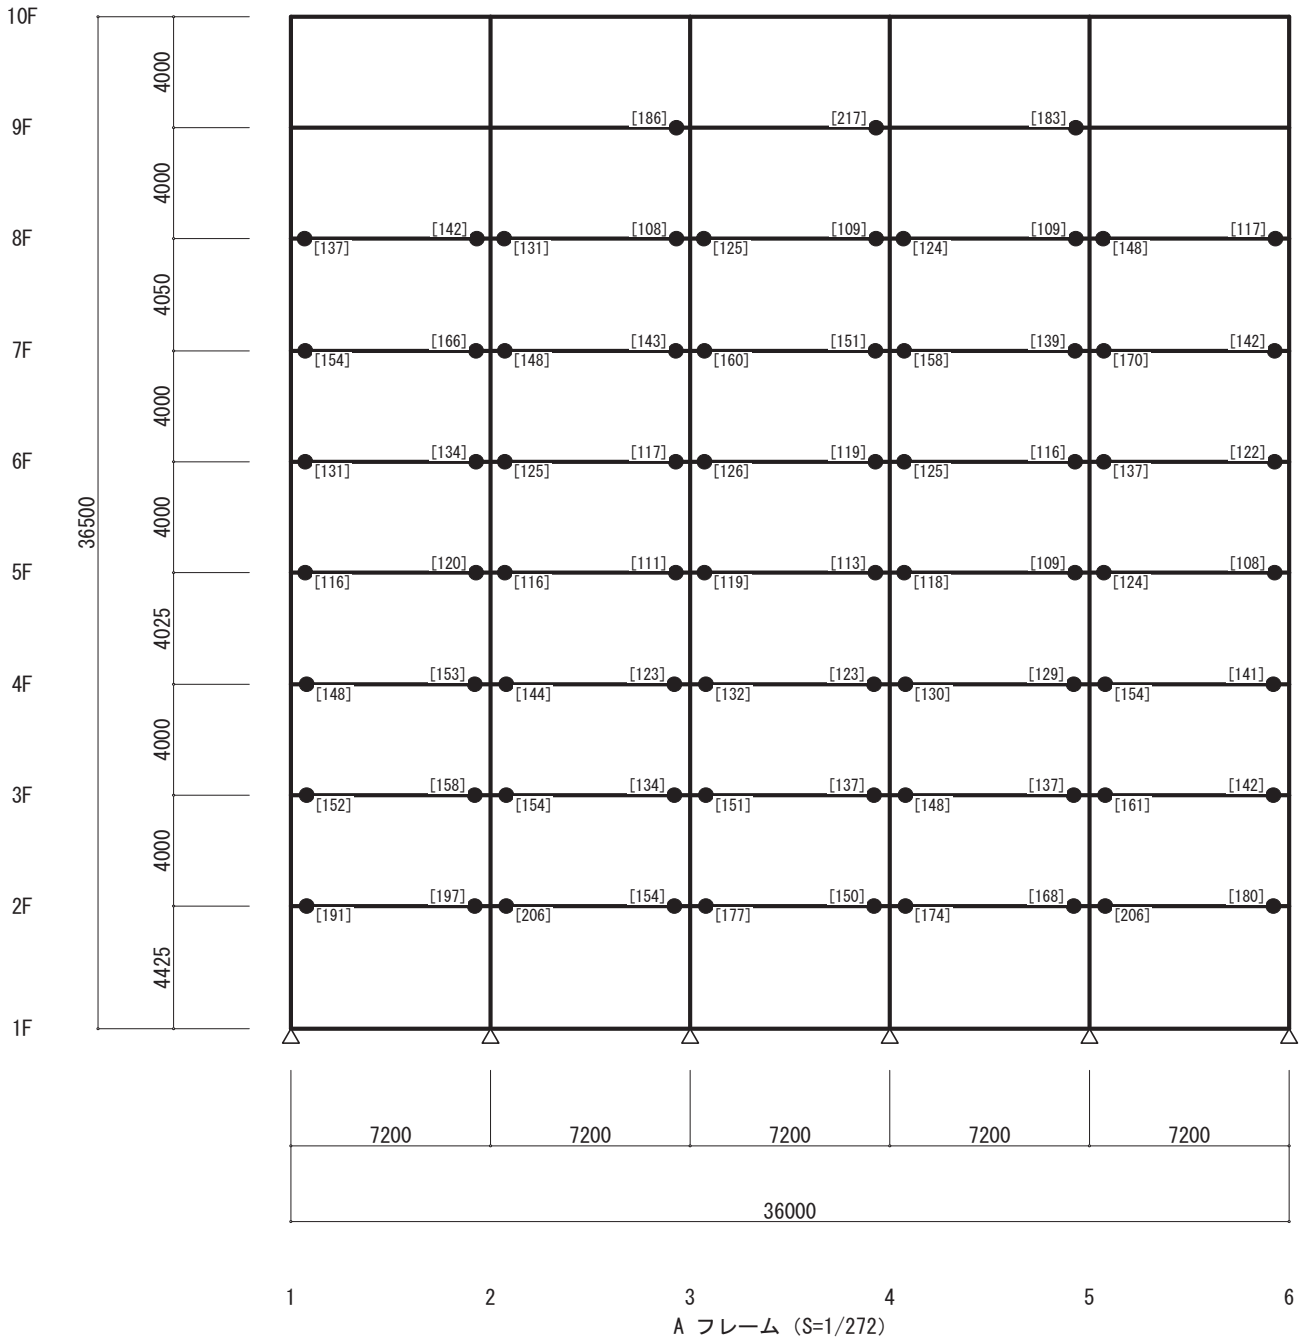

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

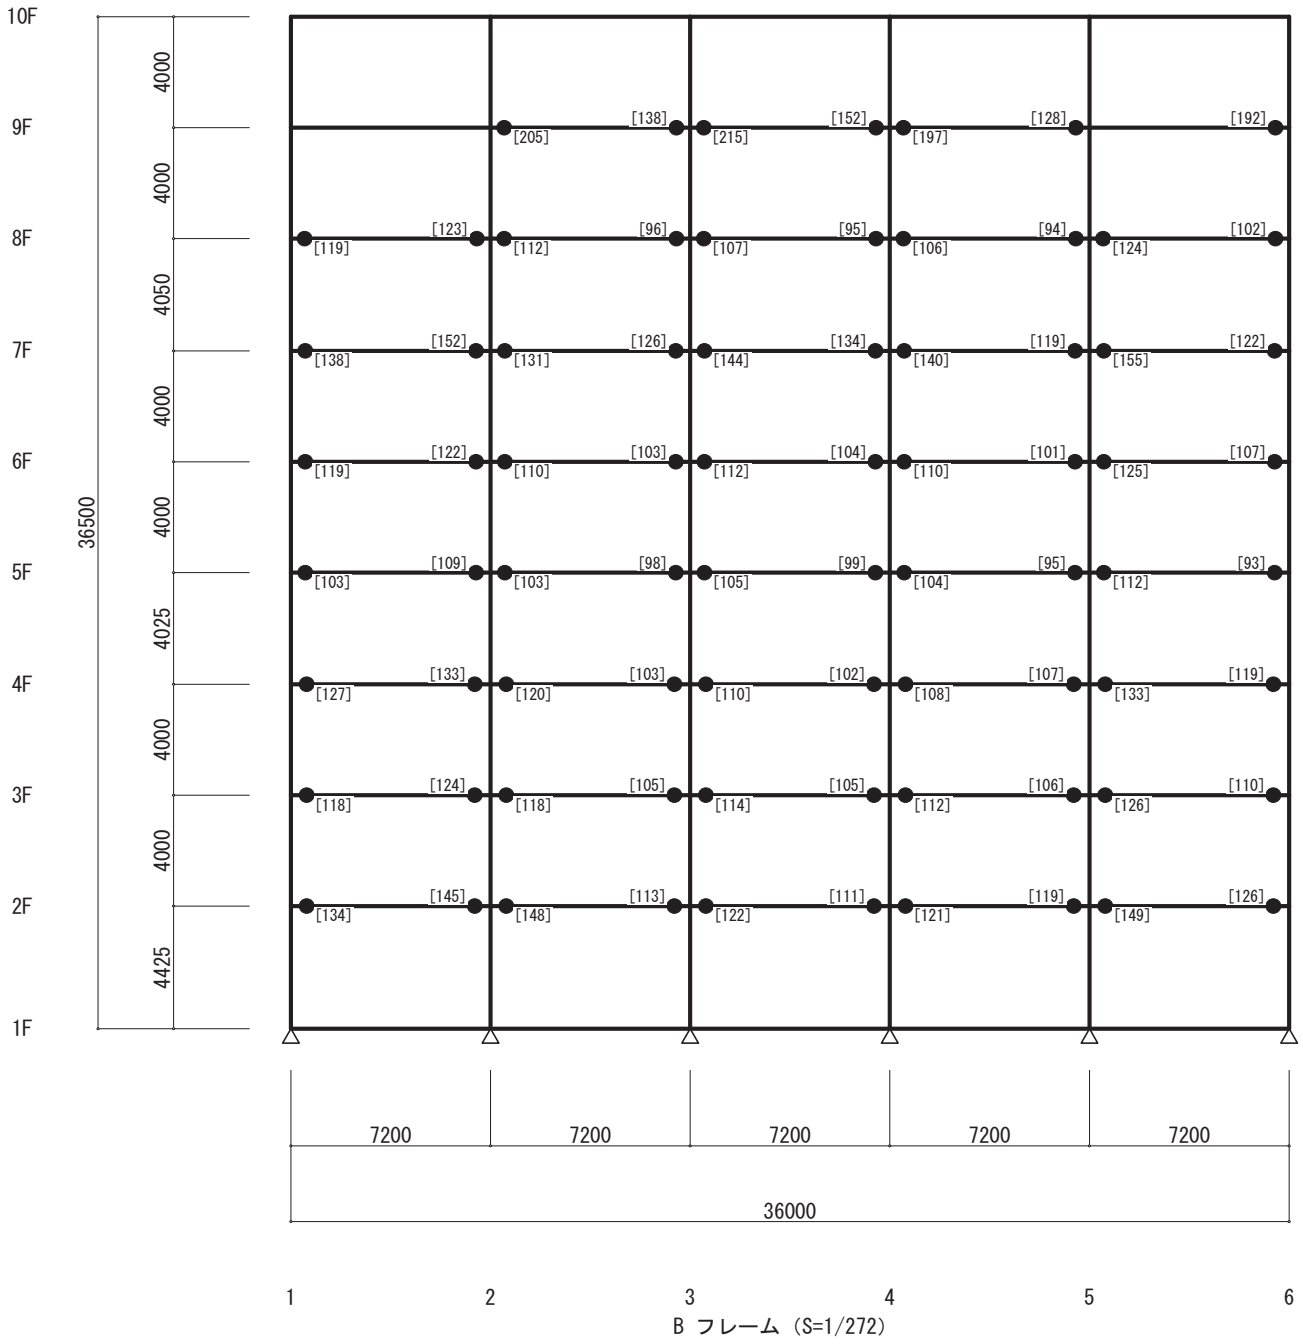

B フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

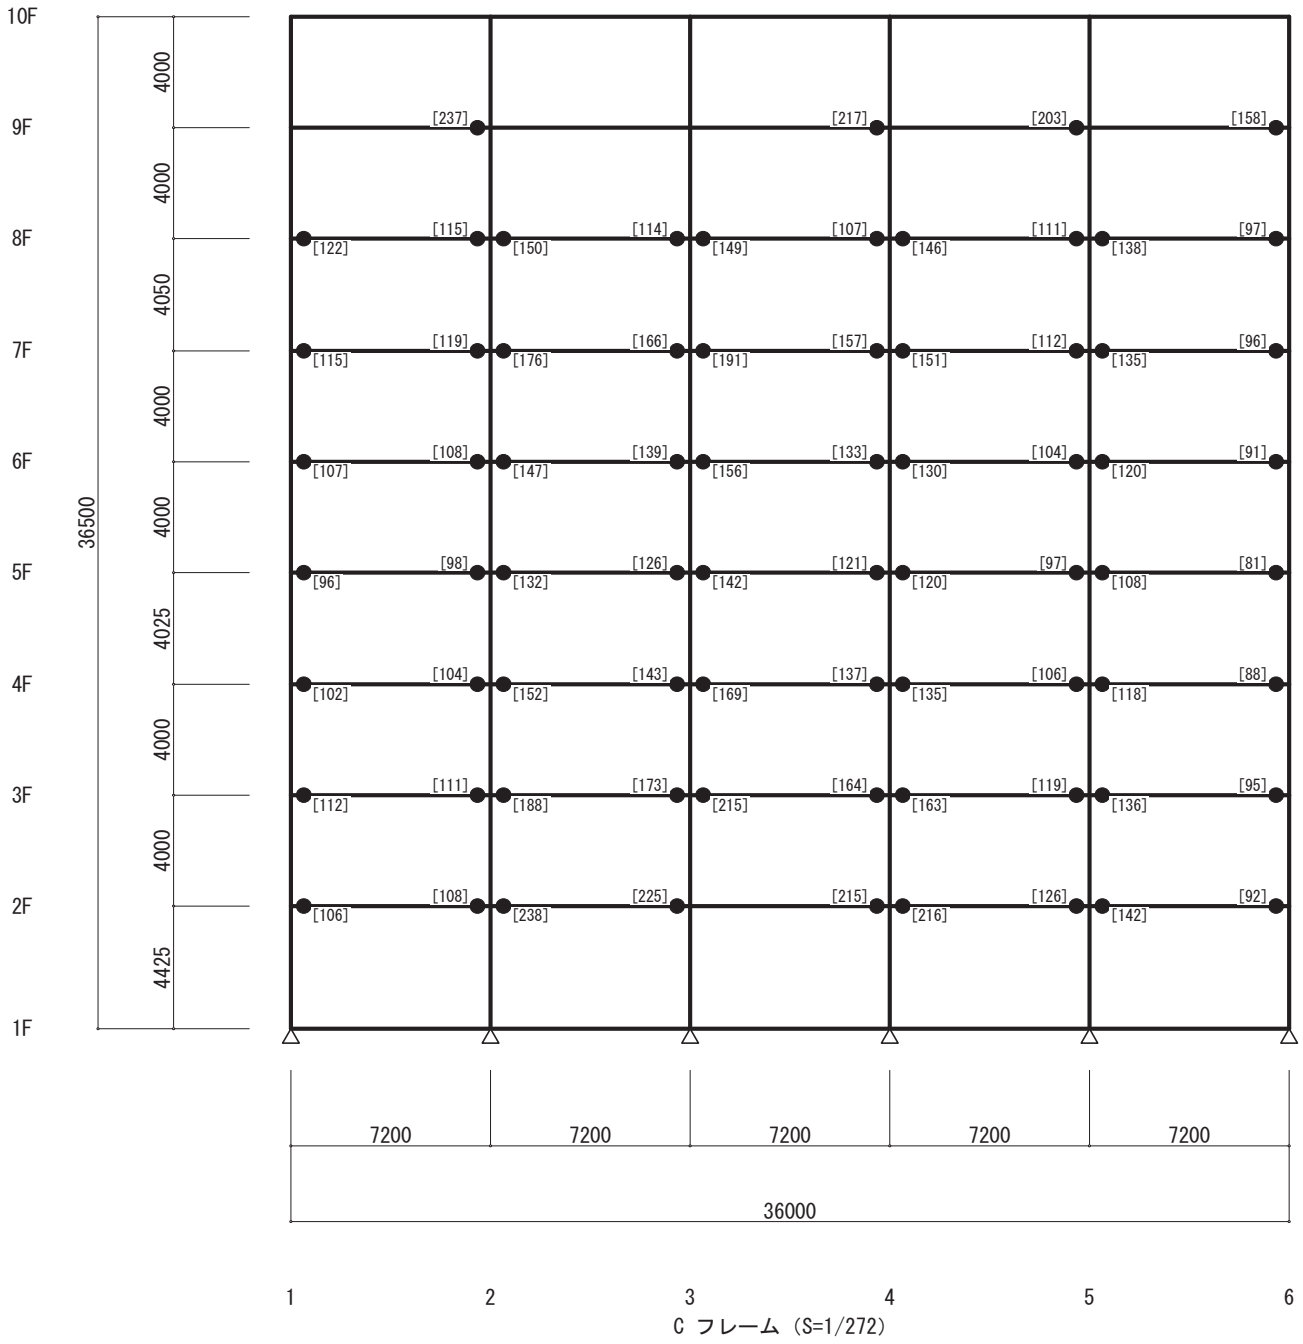

C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

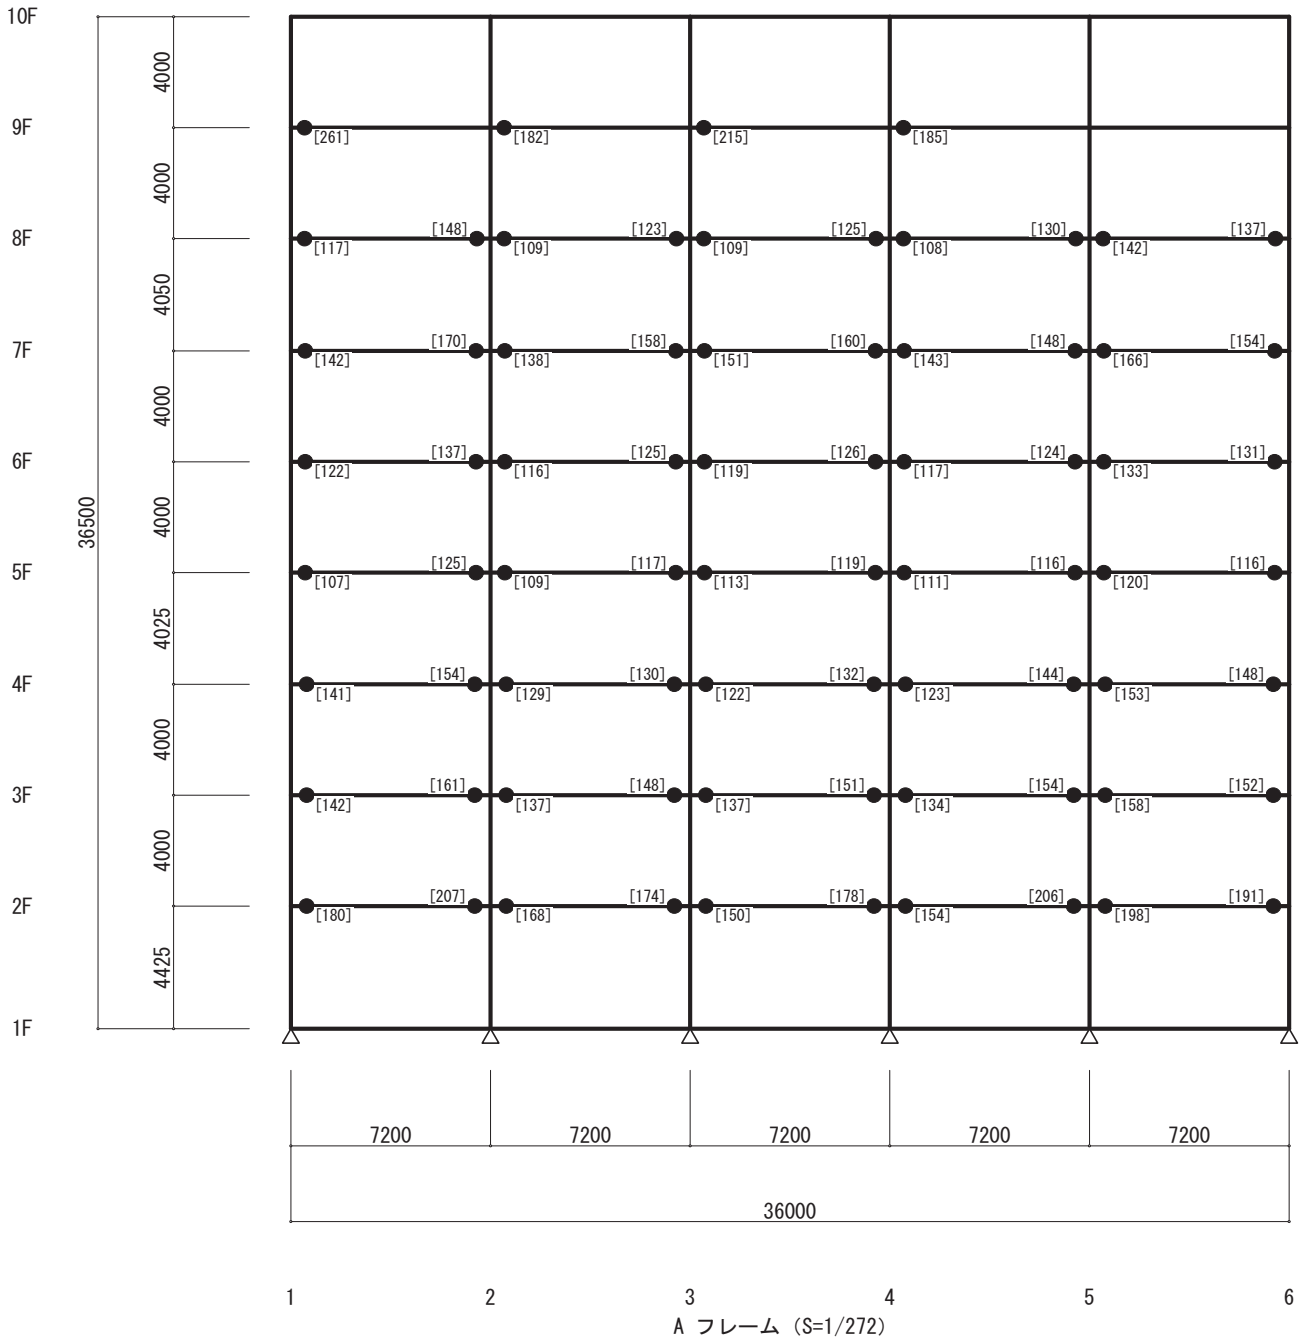

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

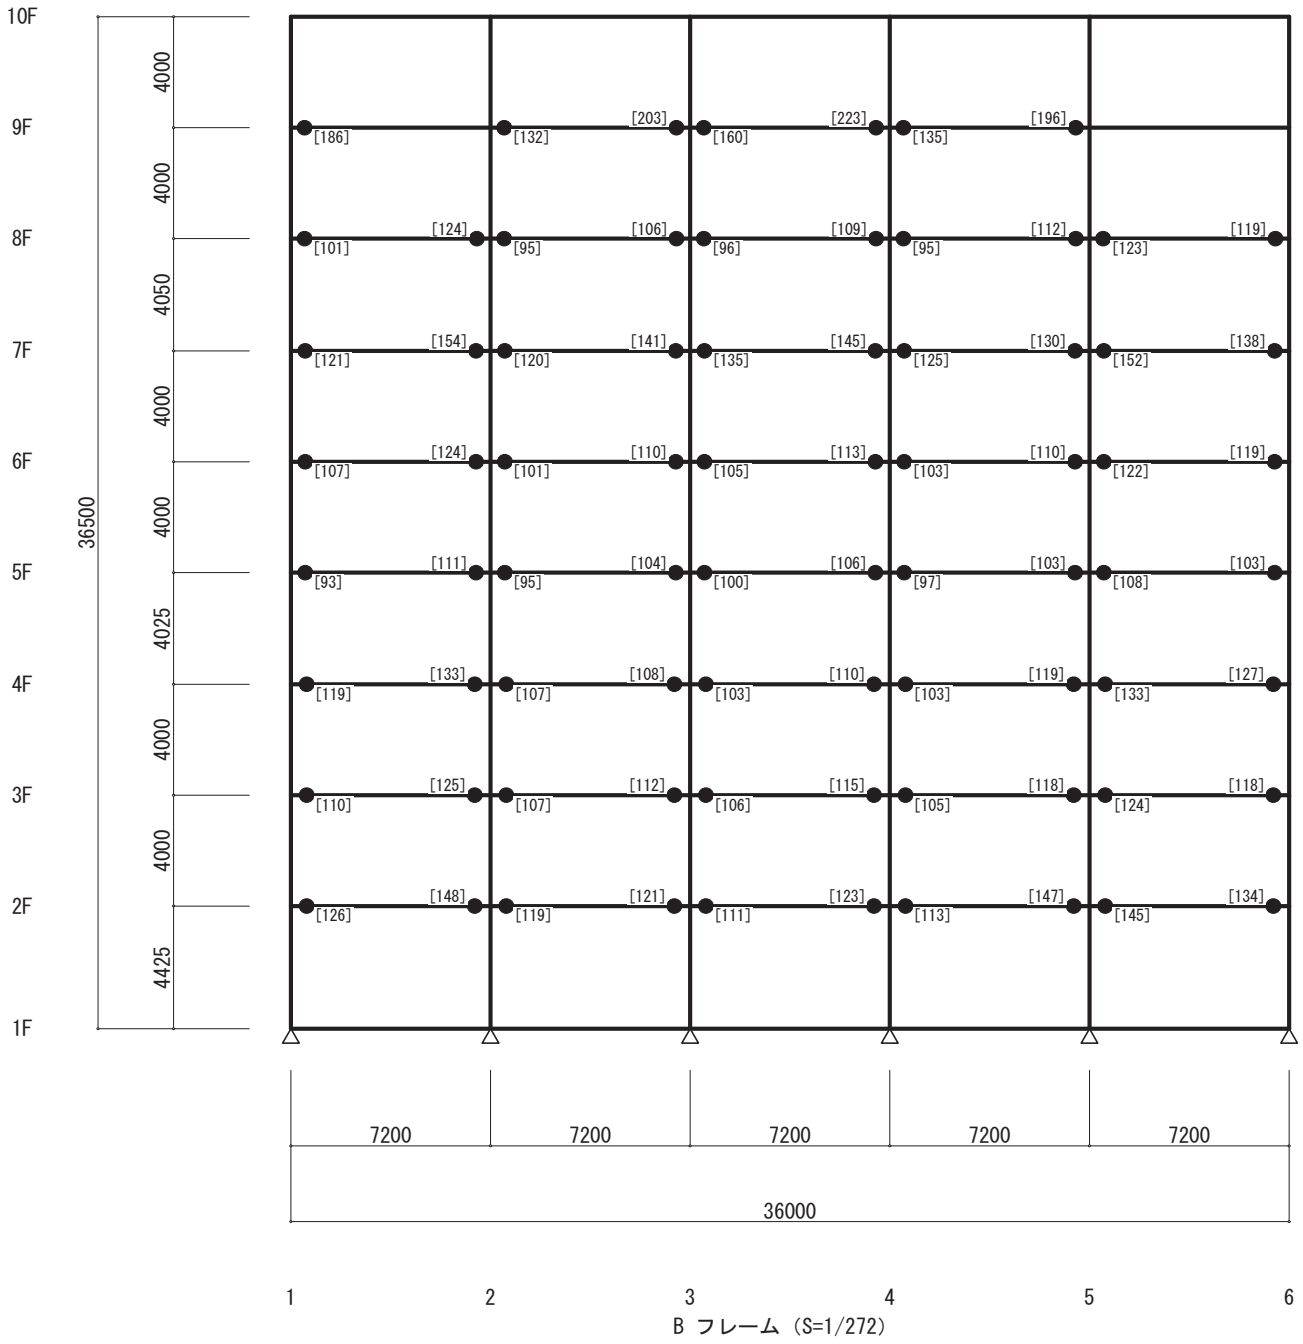

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

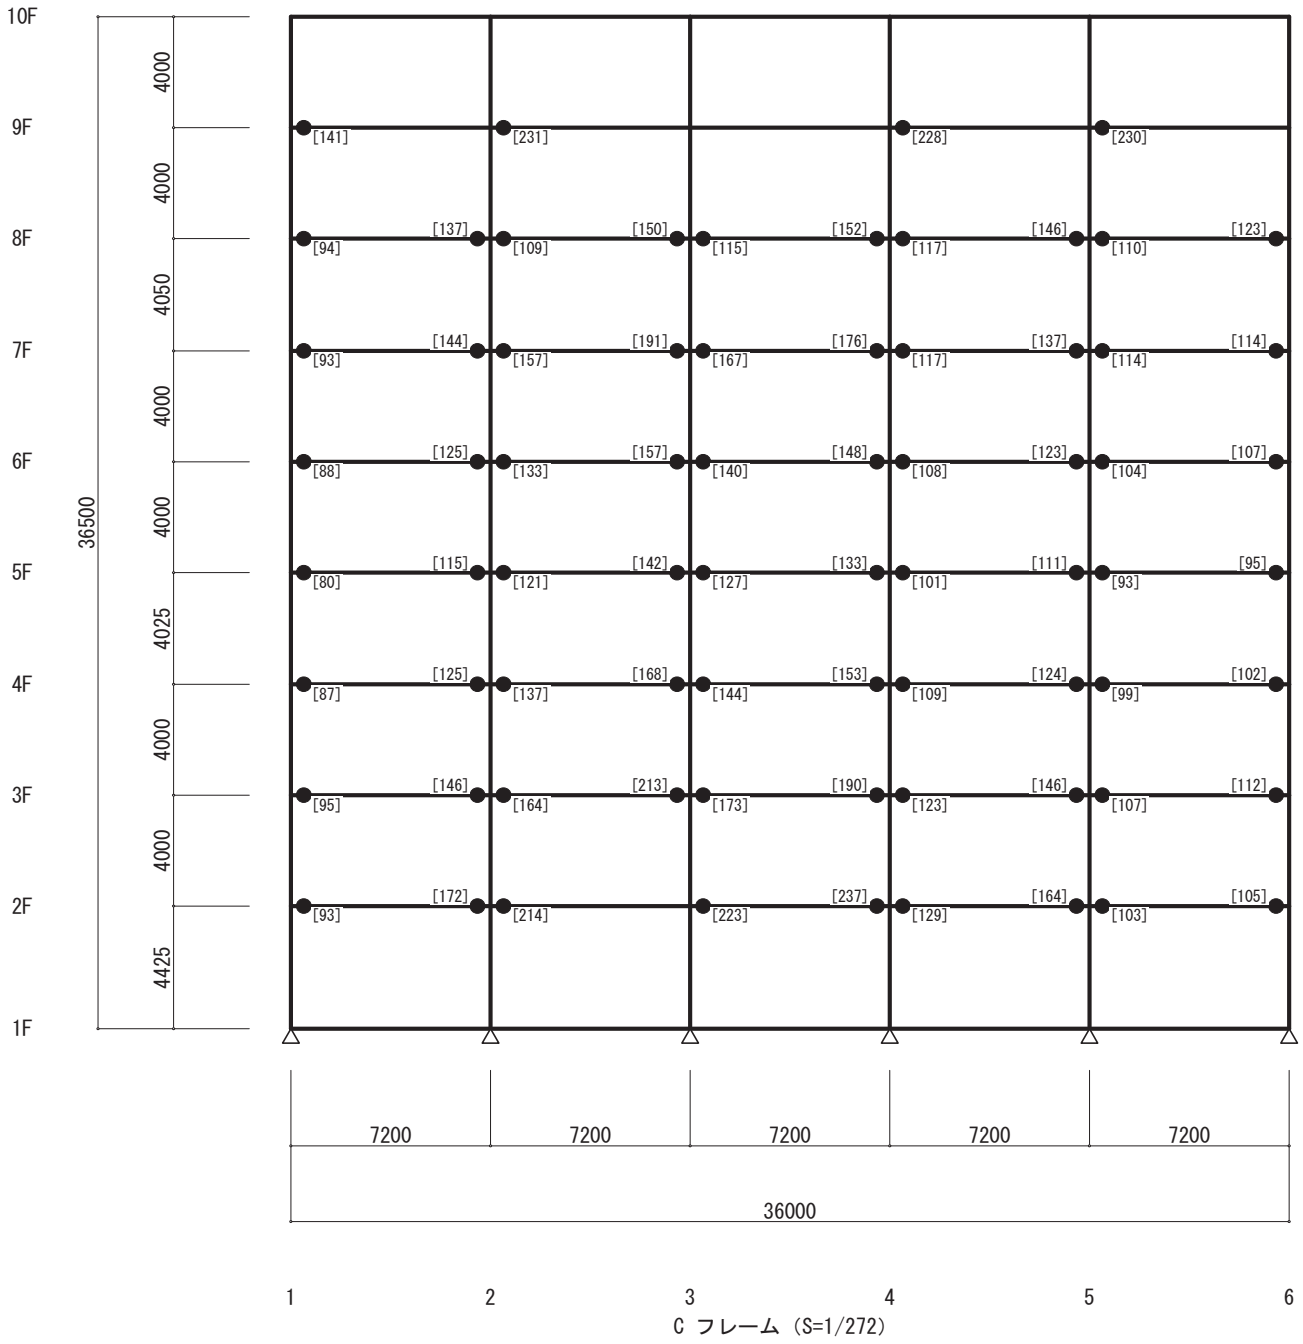

C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

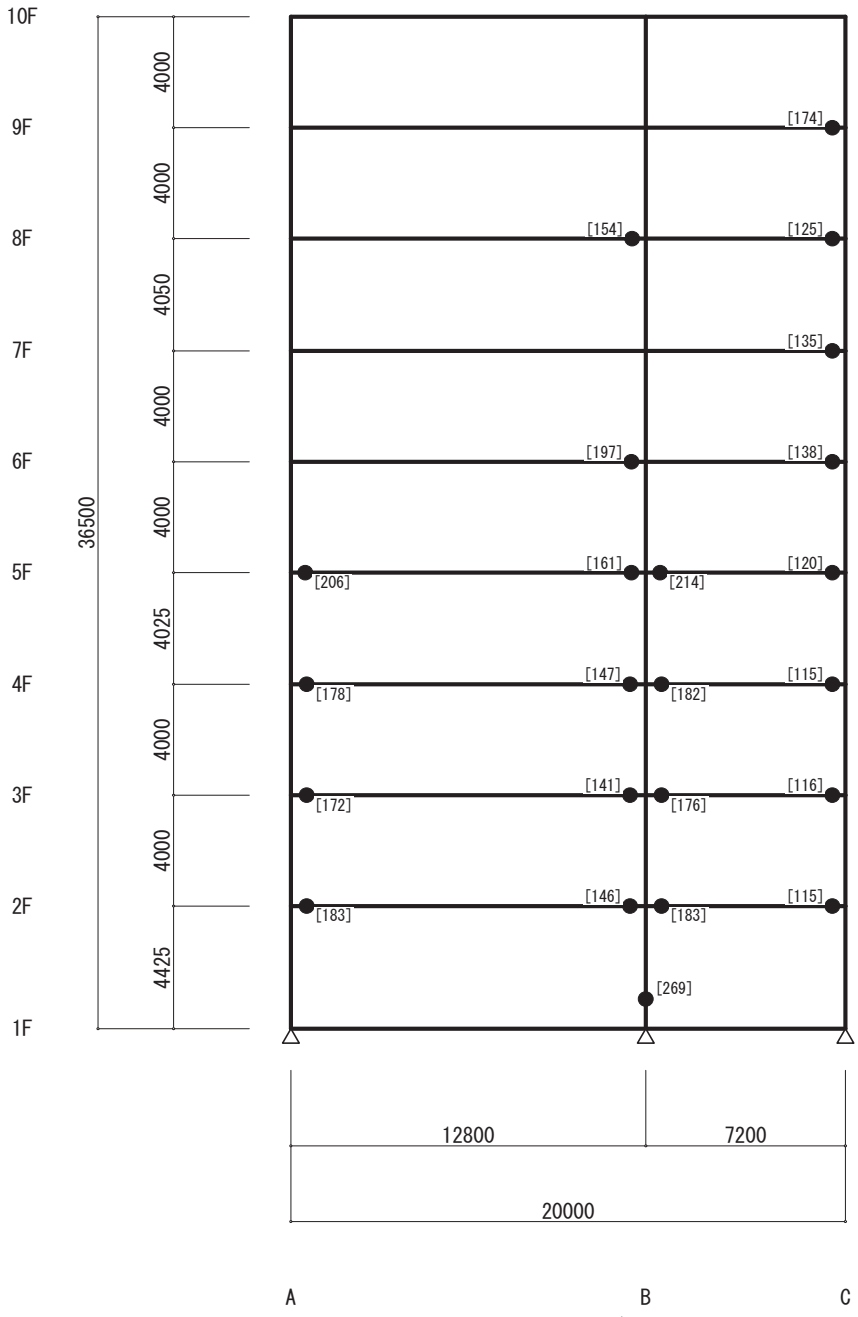

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

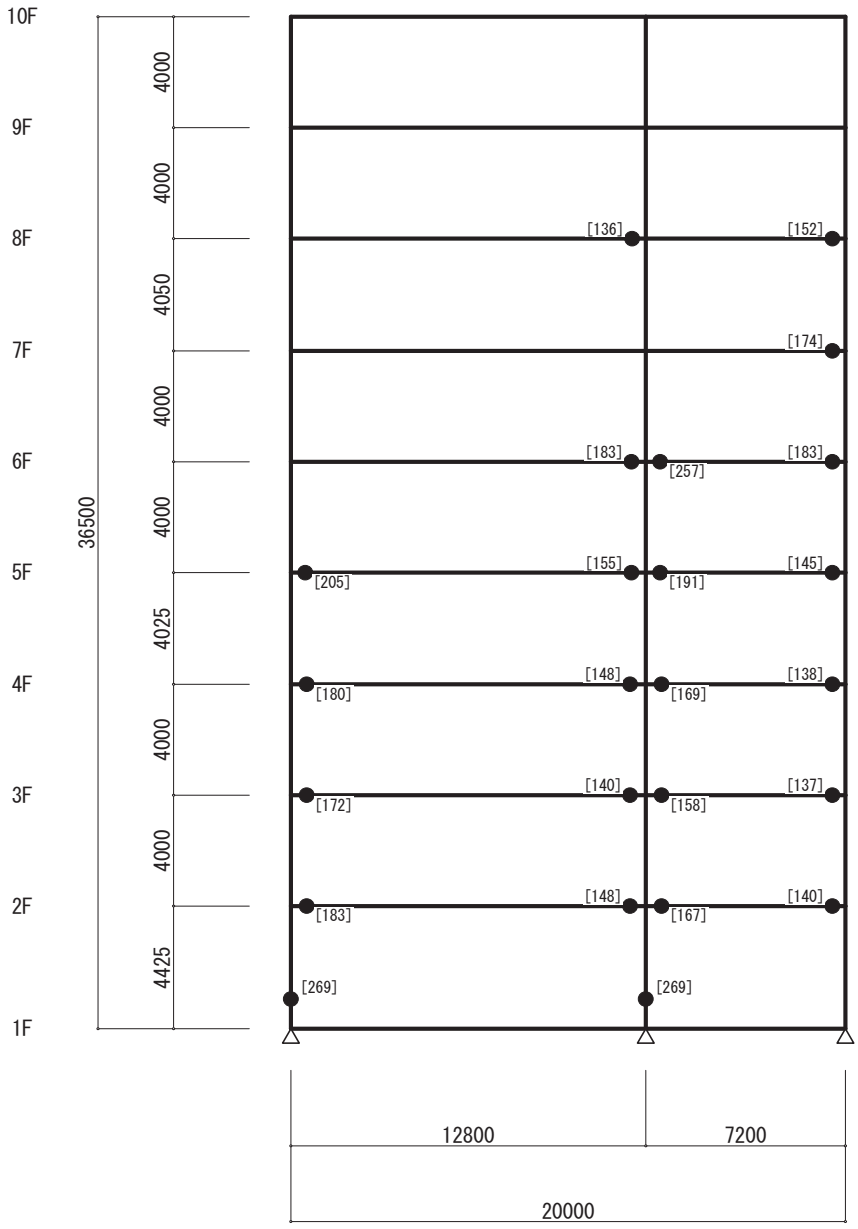

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

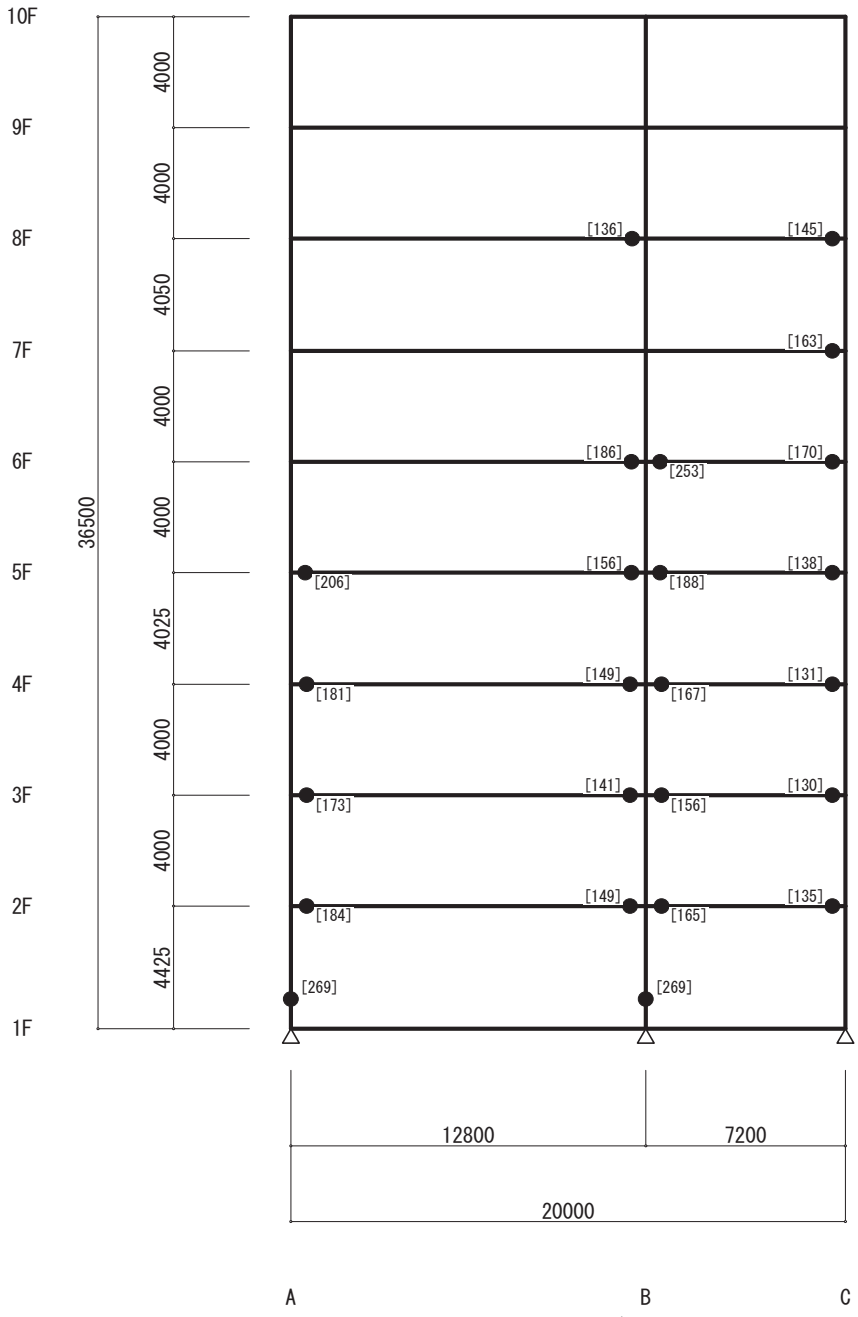

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

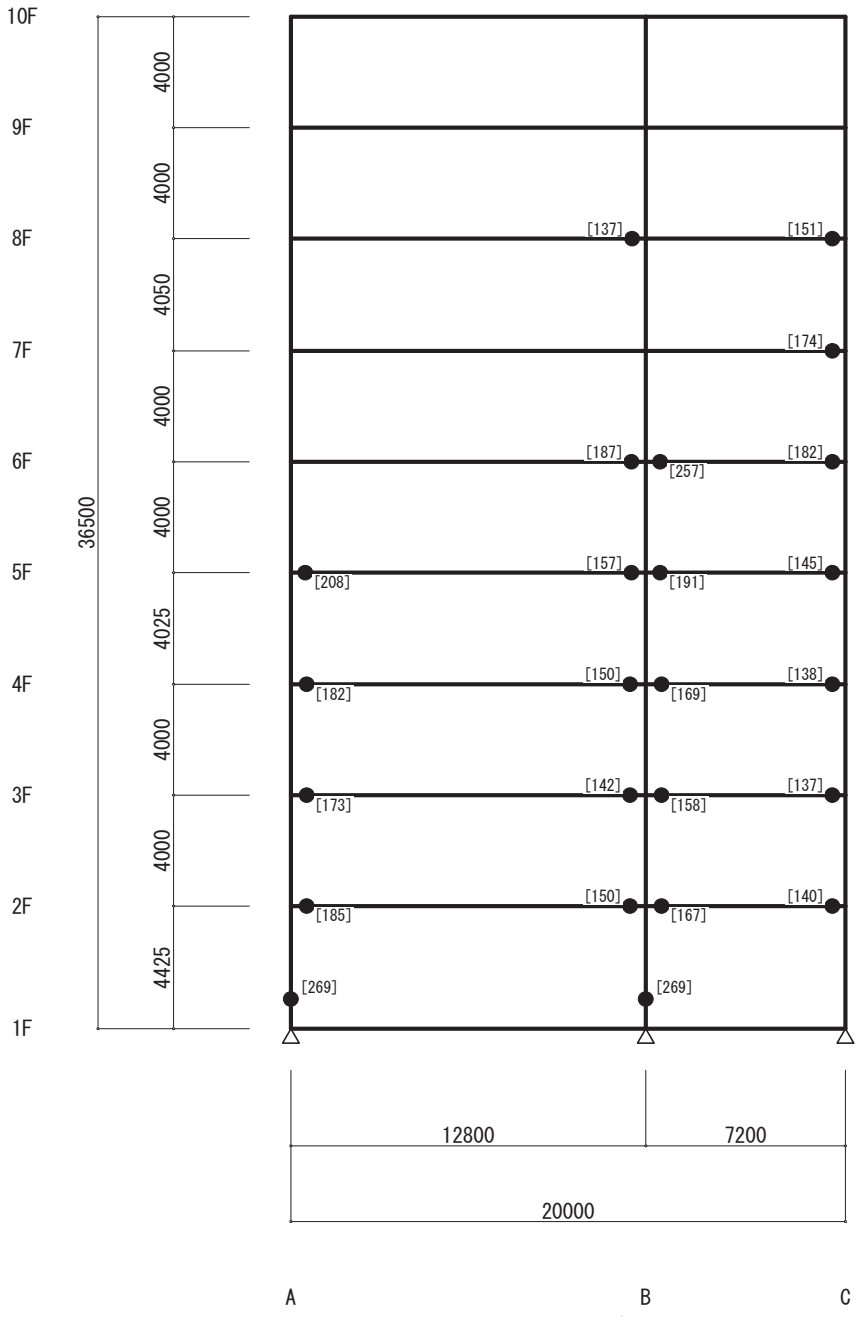

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

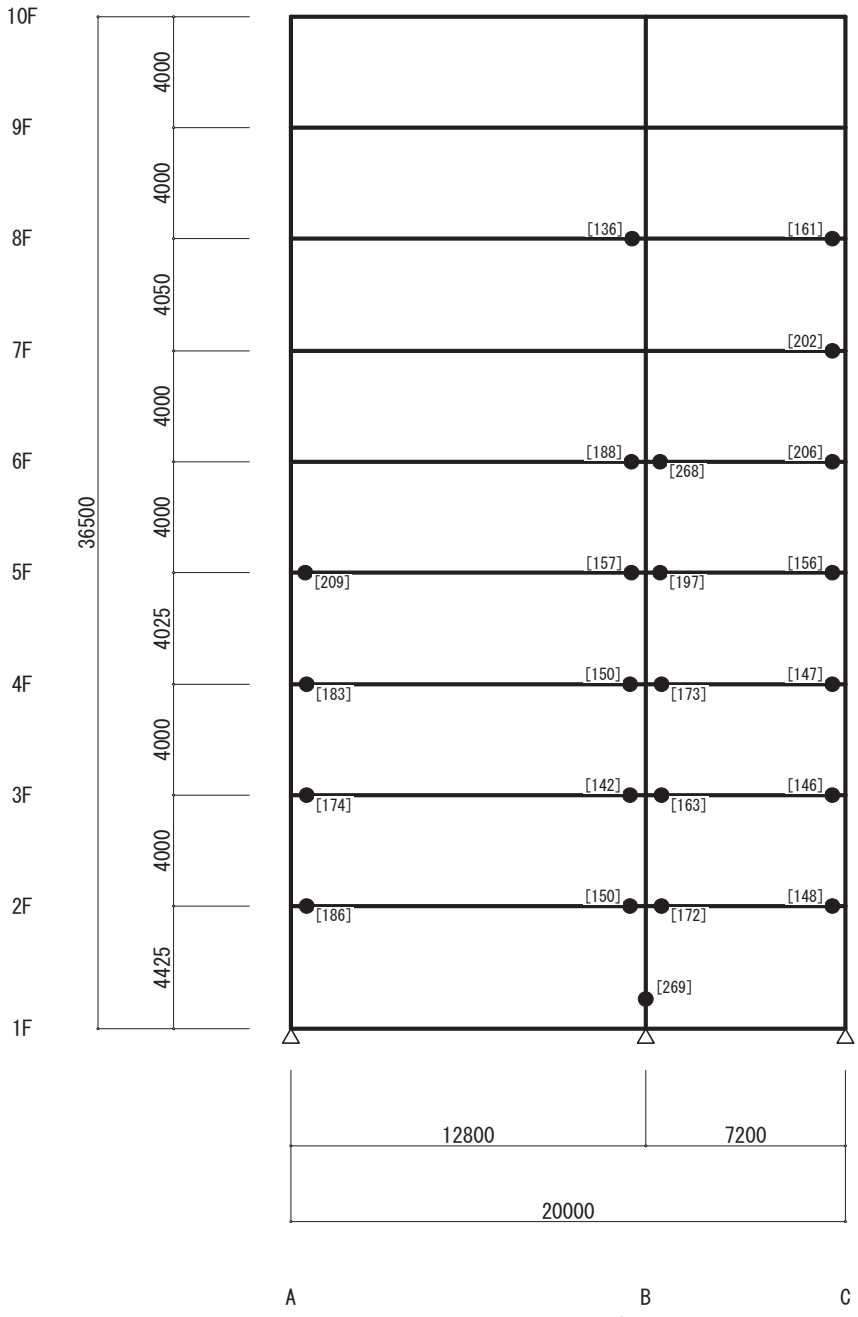

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

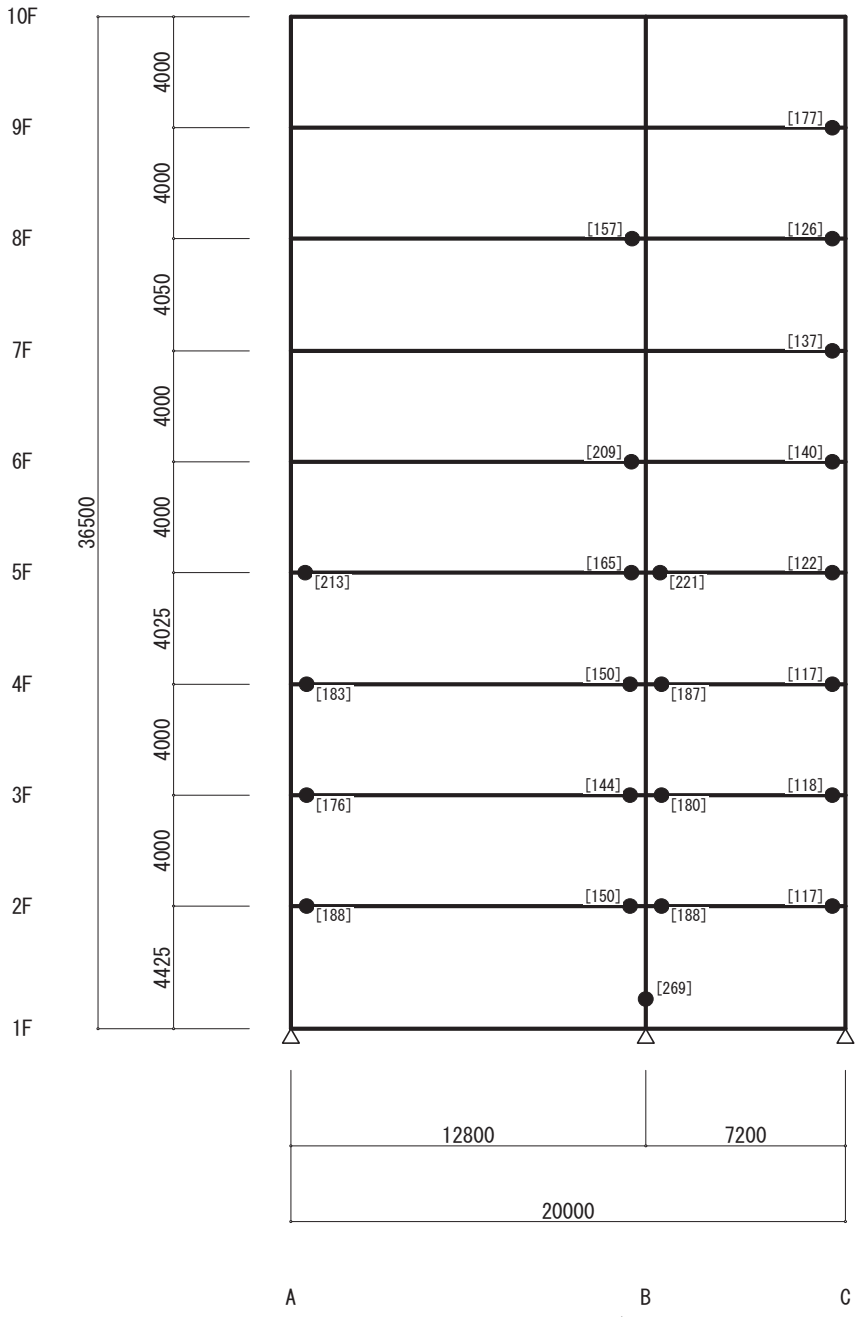

6 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

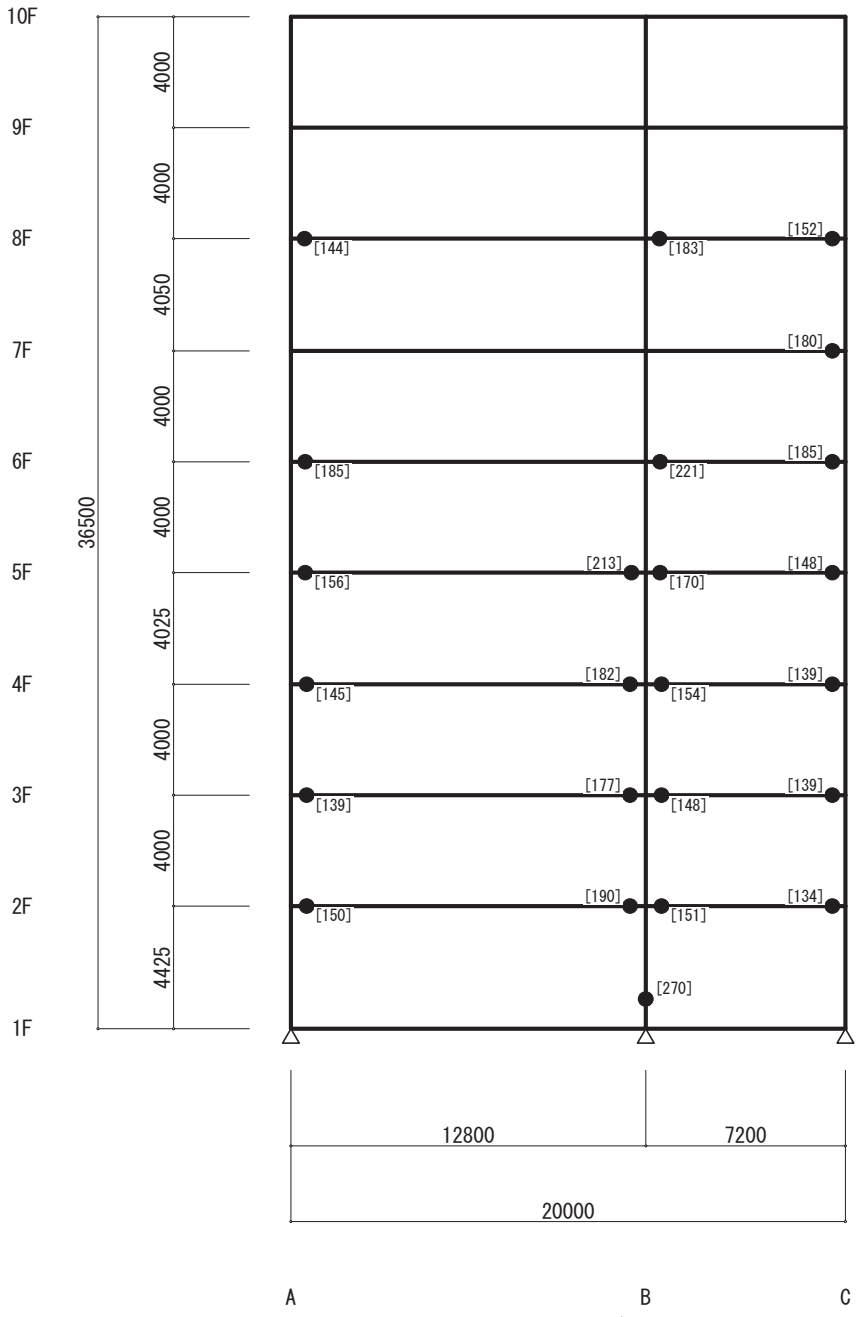

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

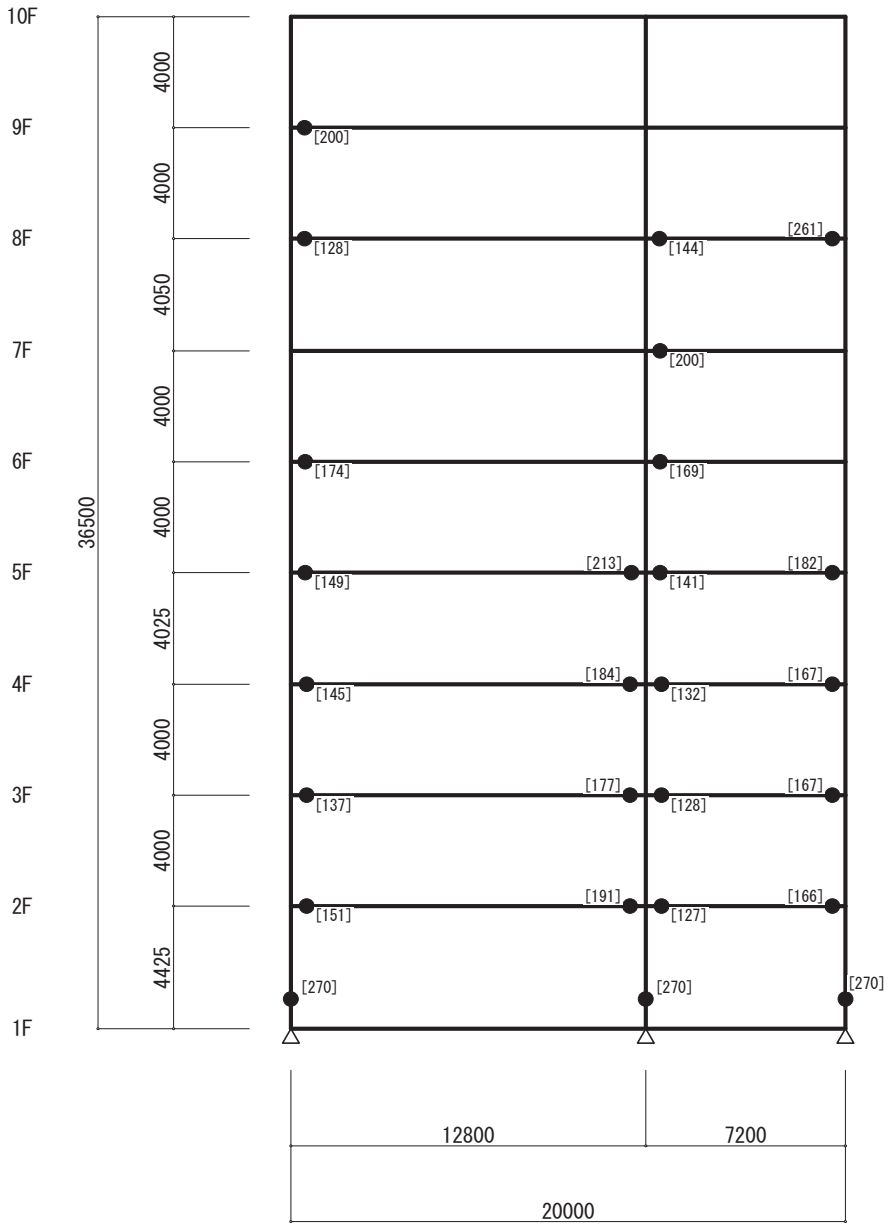

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

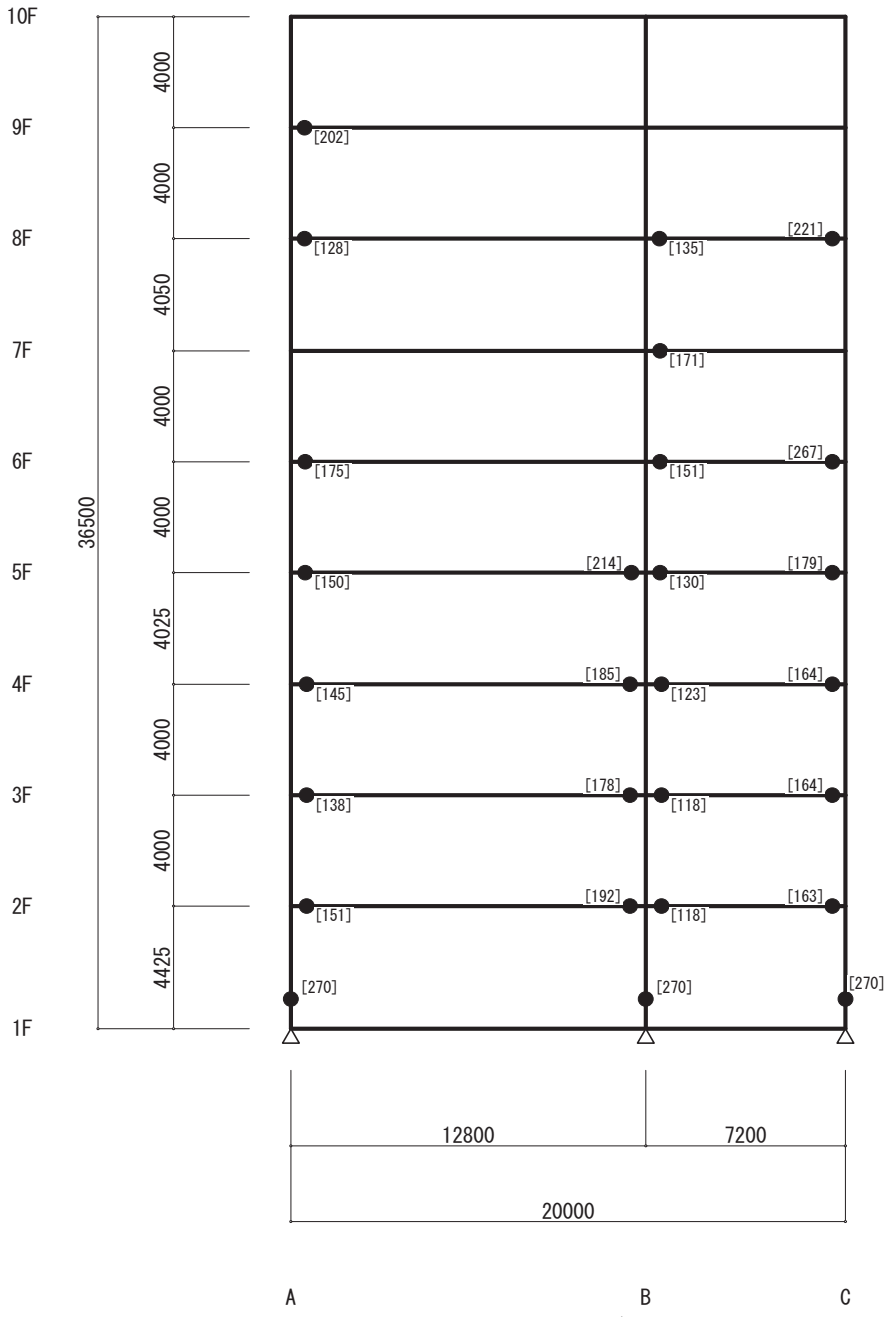

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

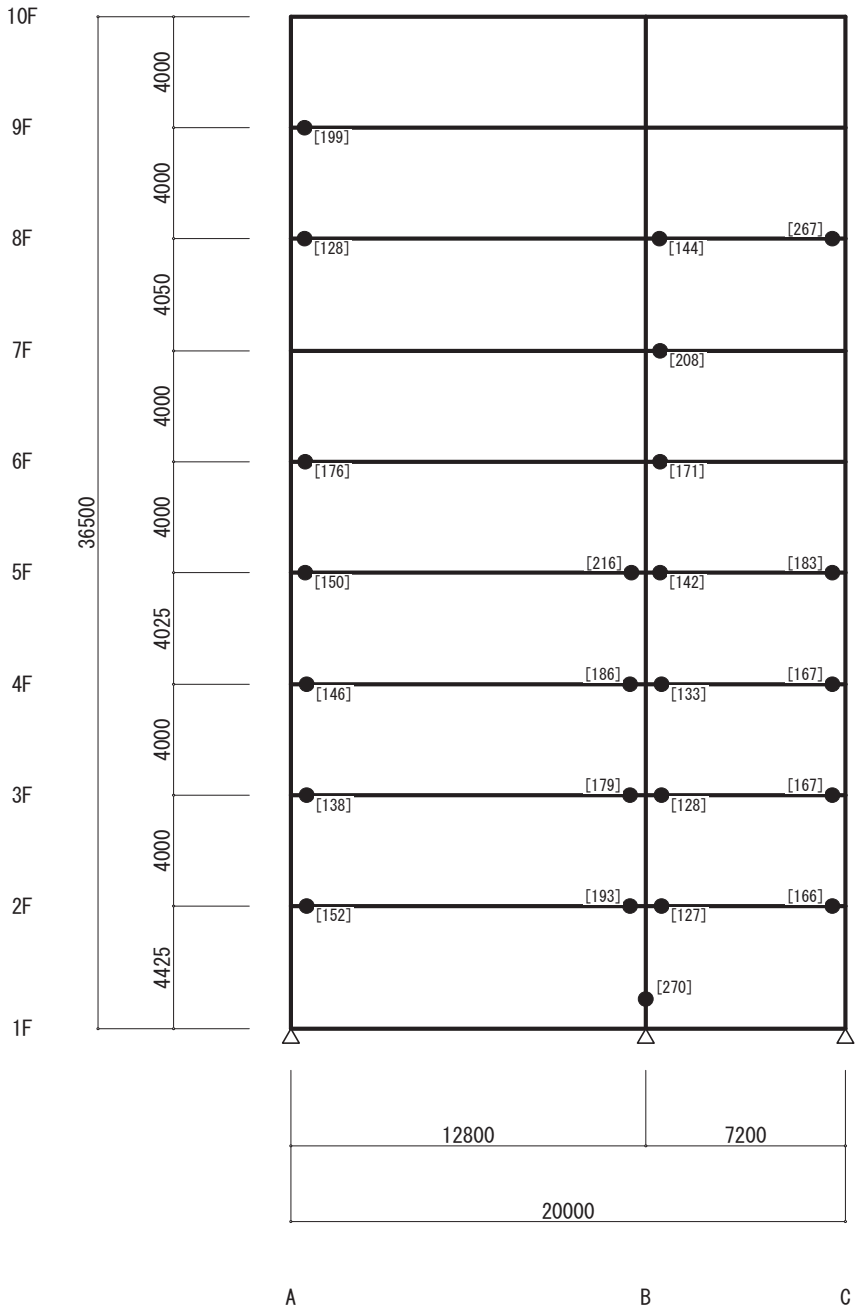

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

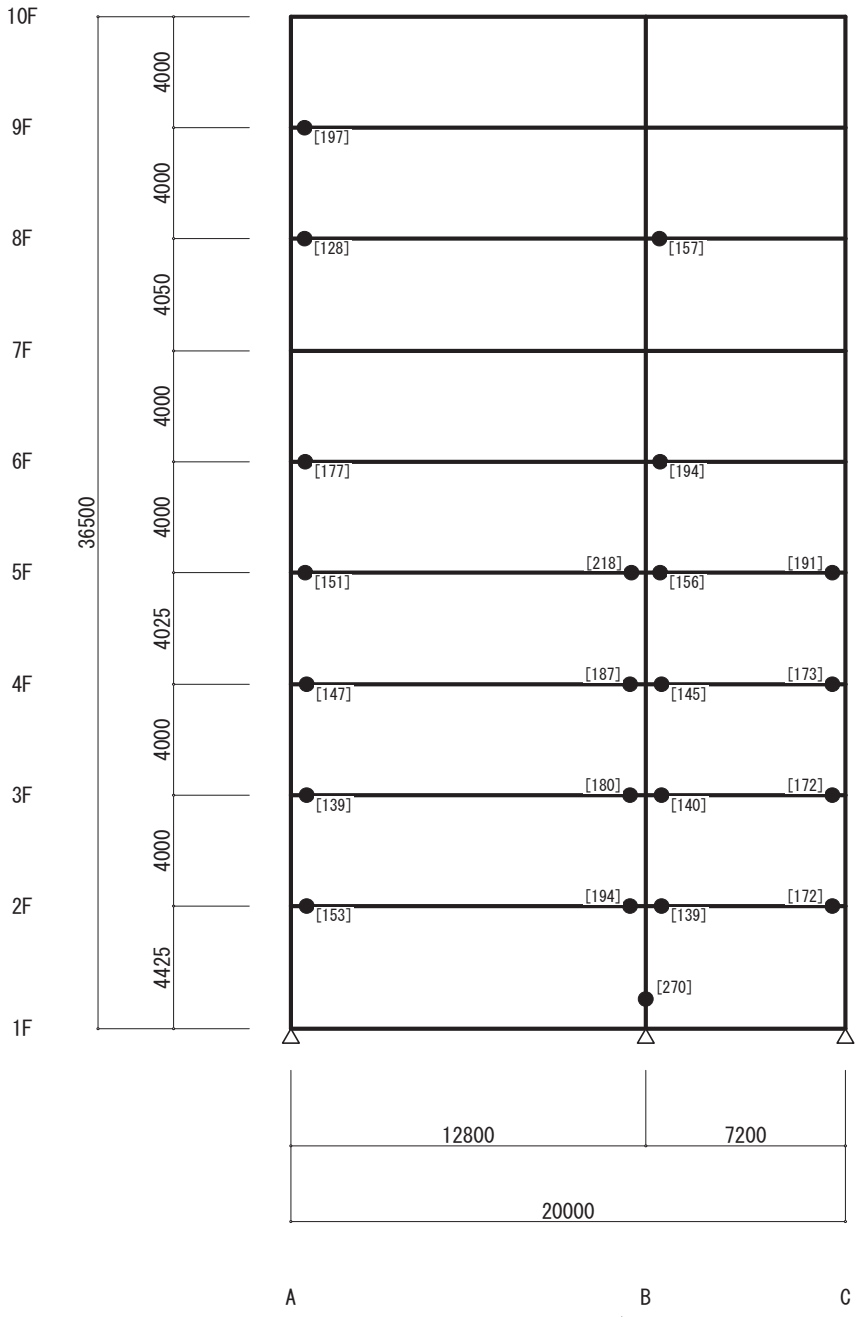

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

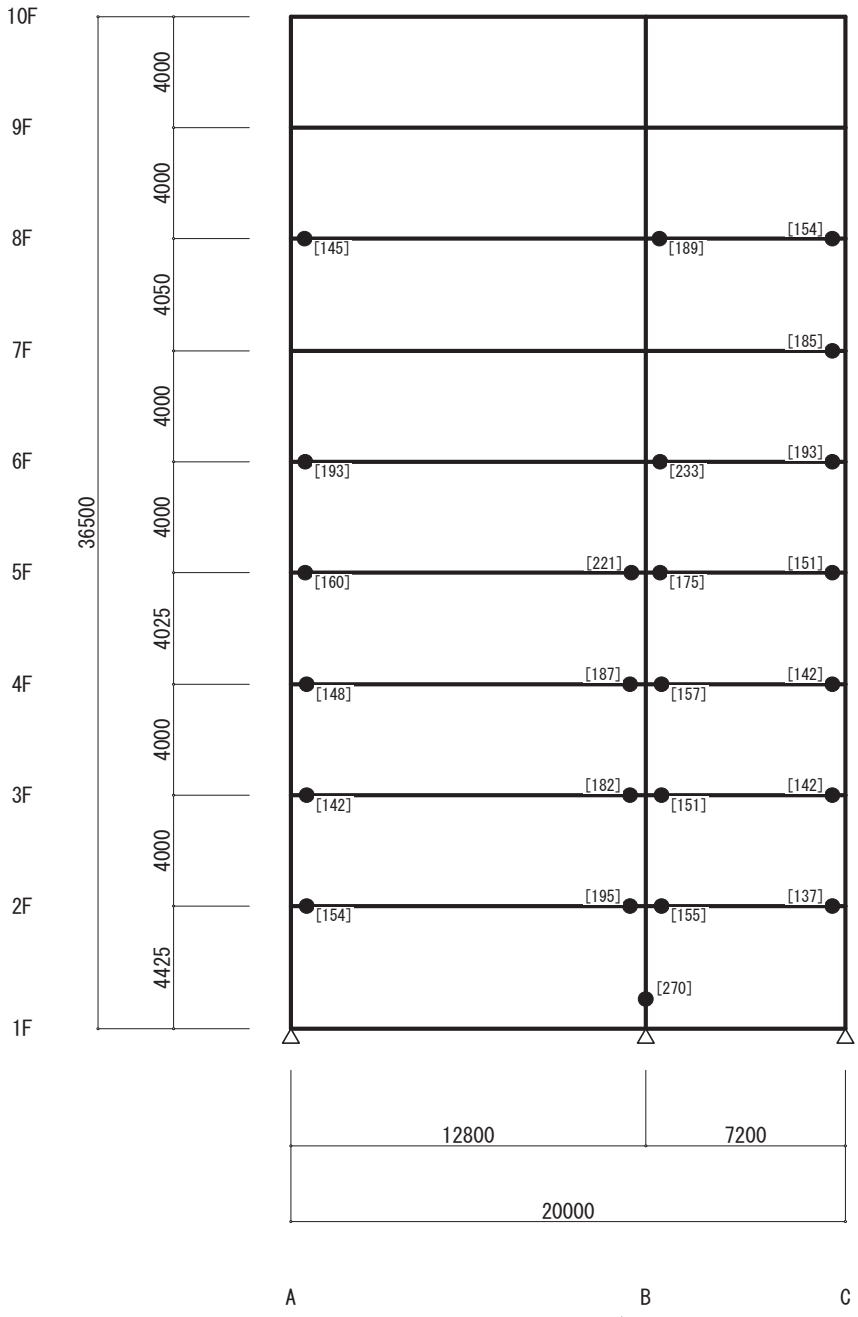

6 フレーム (S=1/272)

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

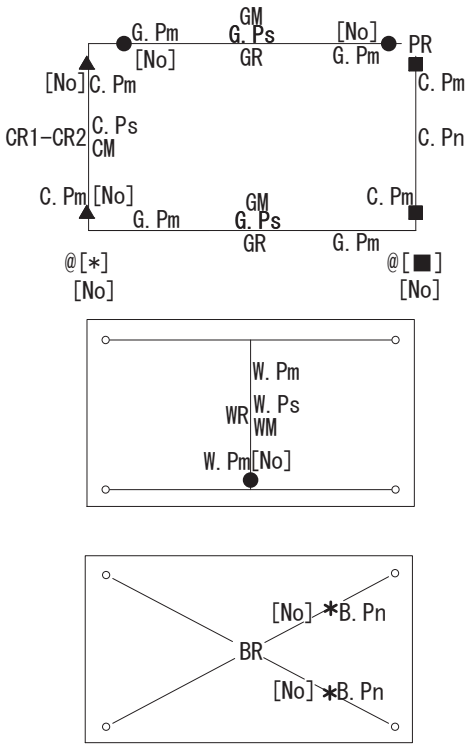

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

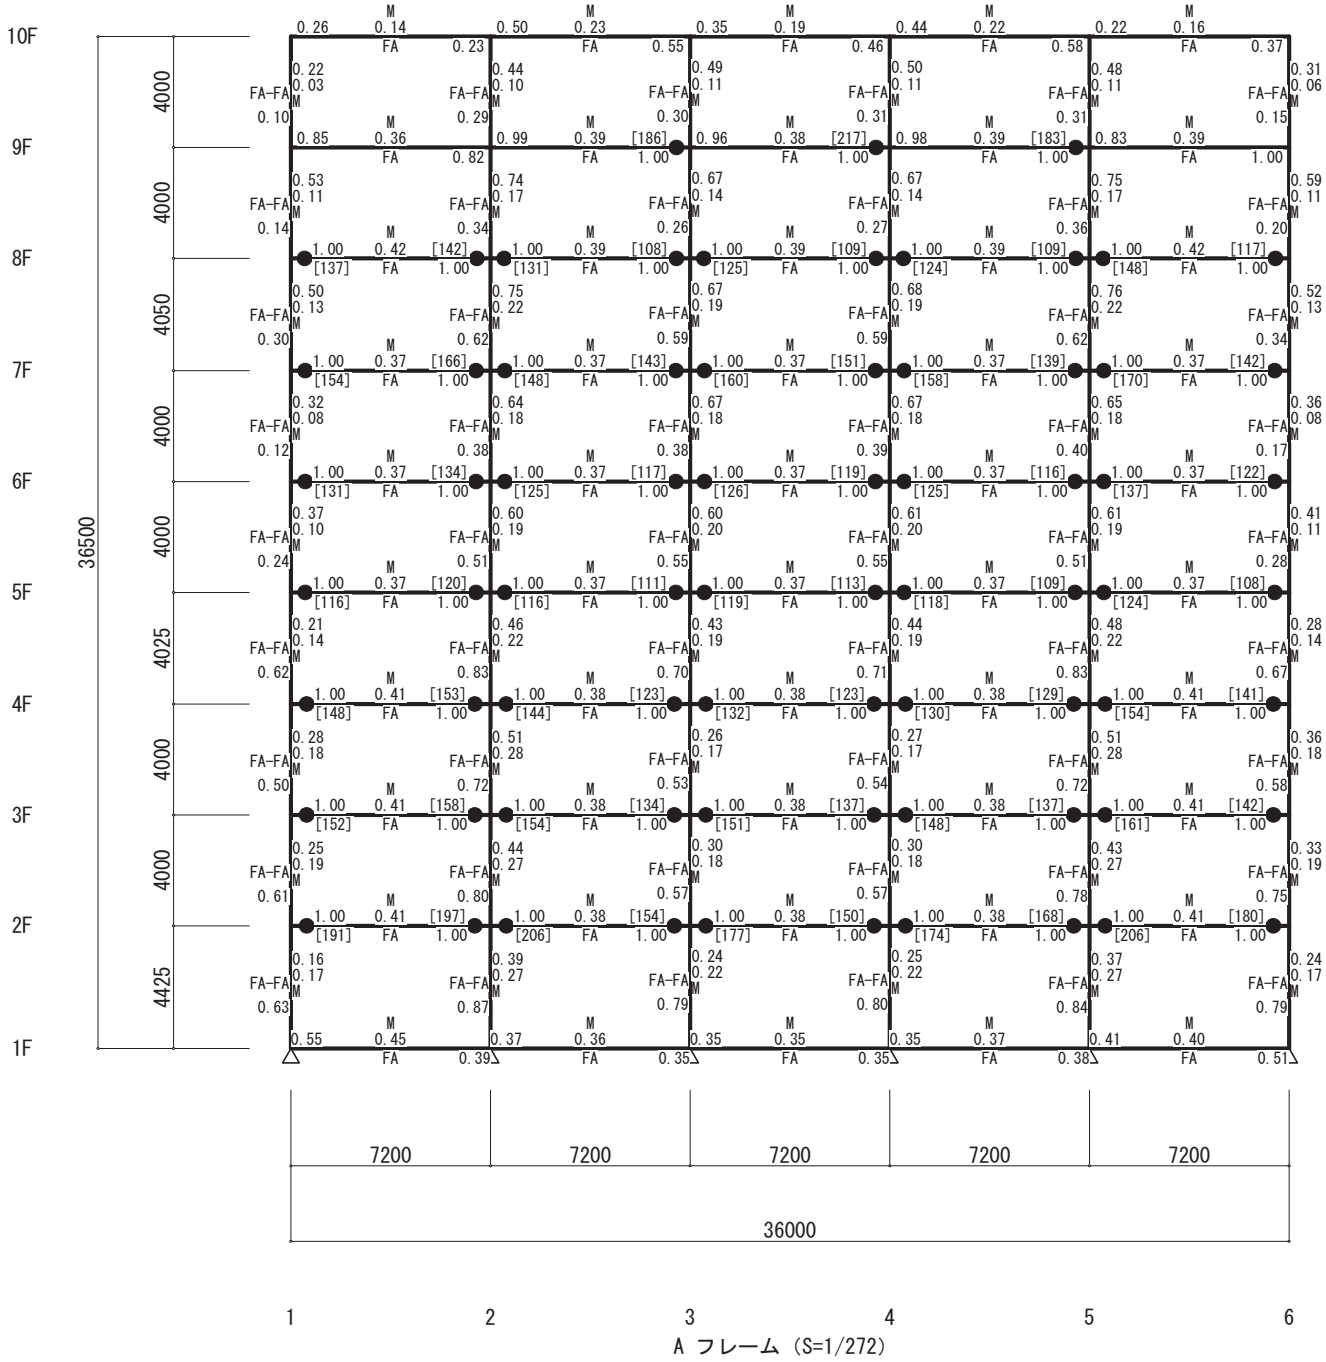

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

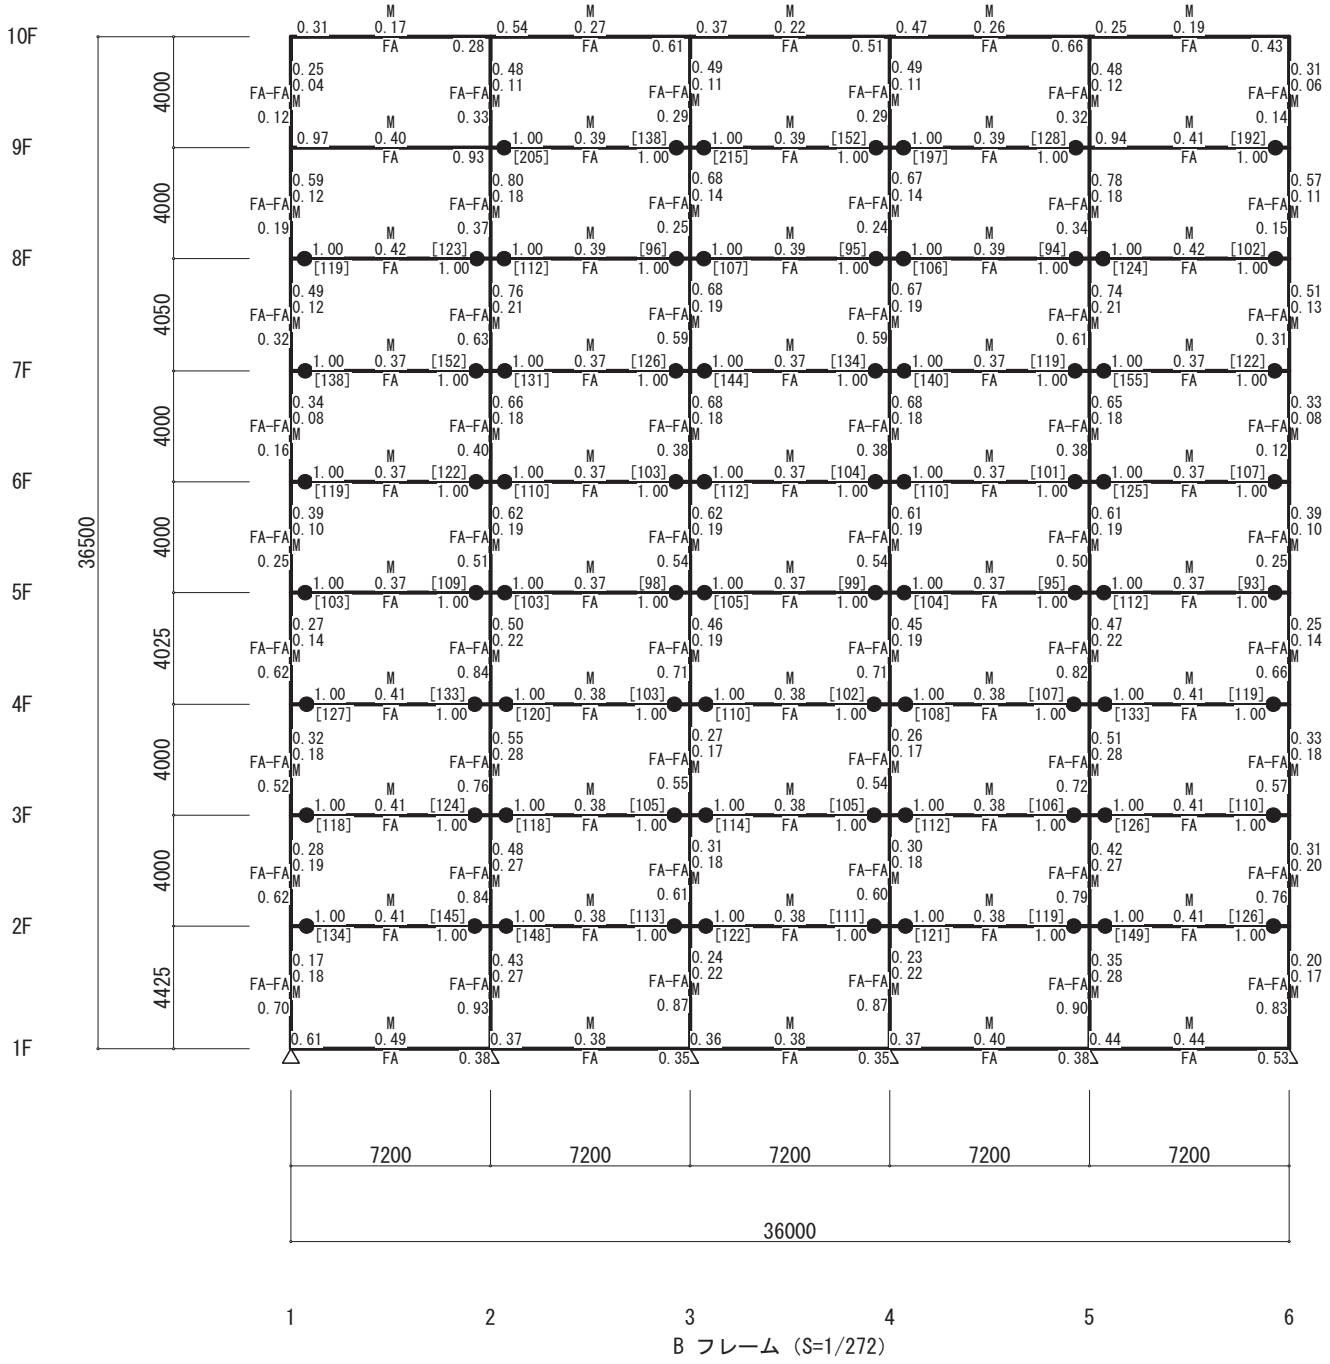

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

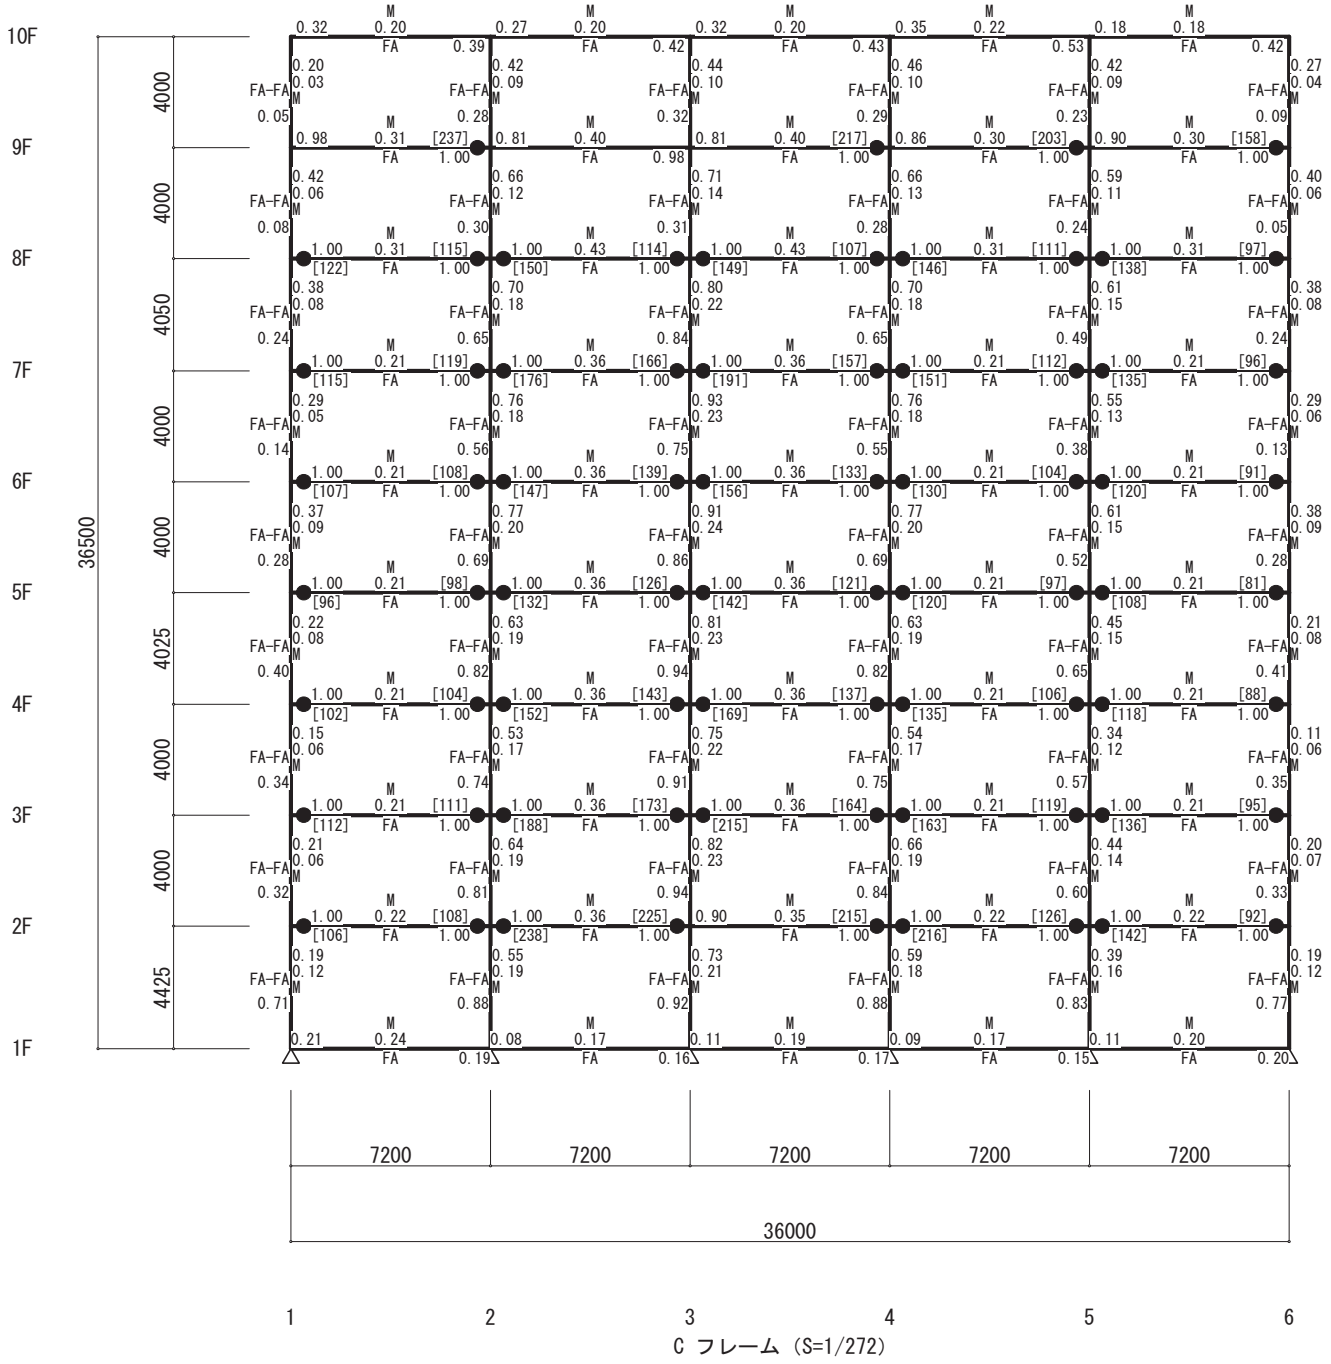

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

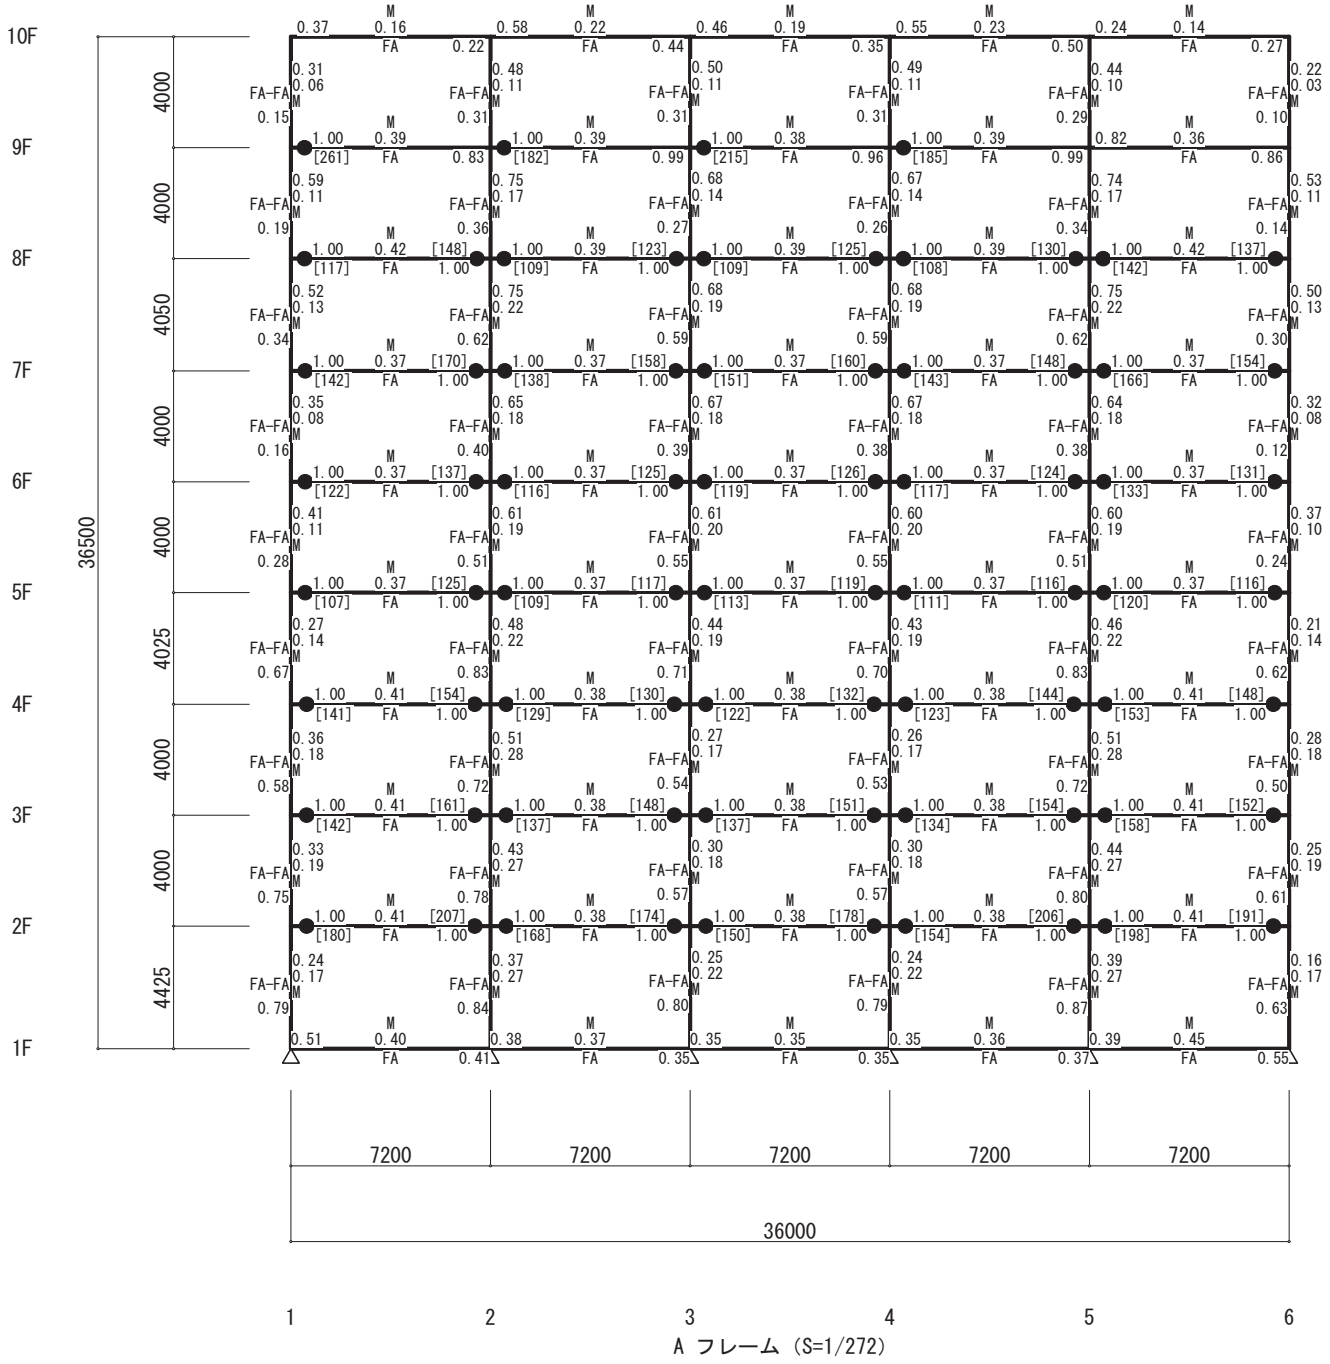

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

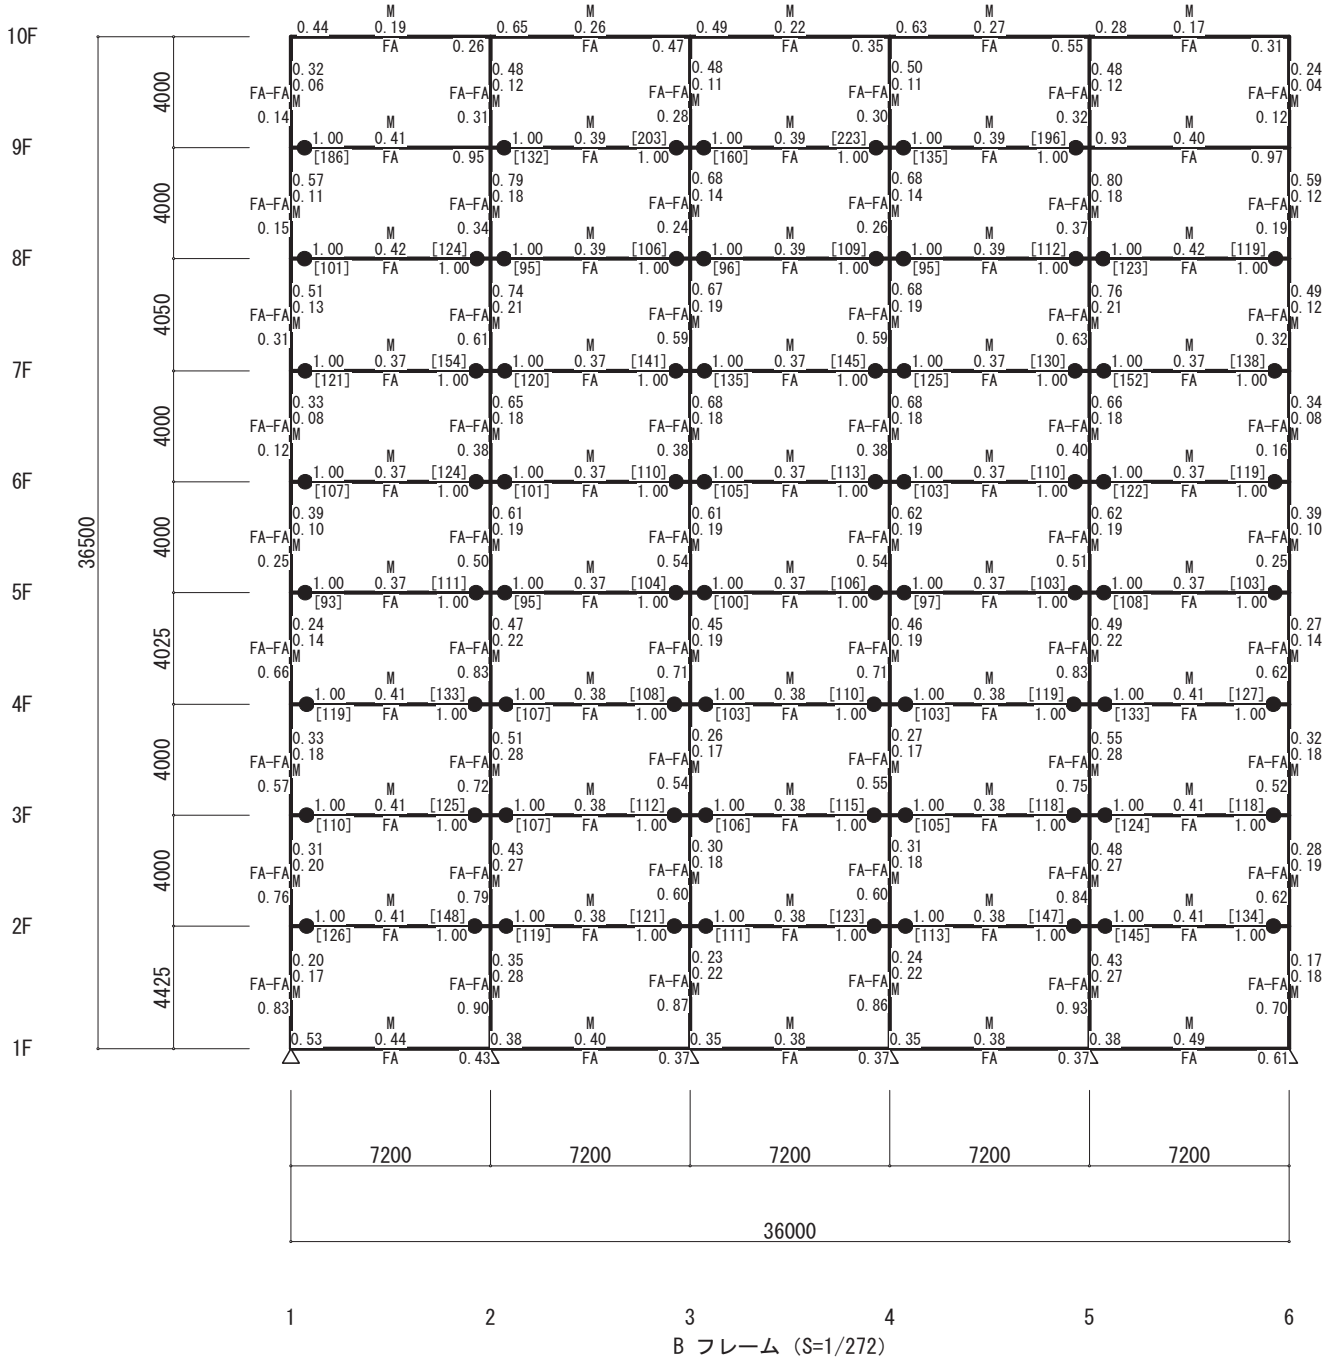

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

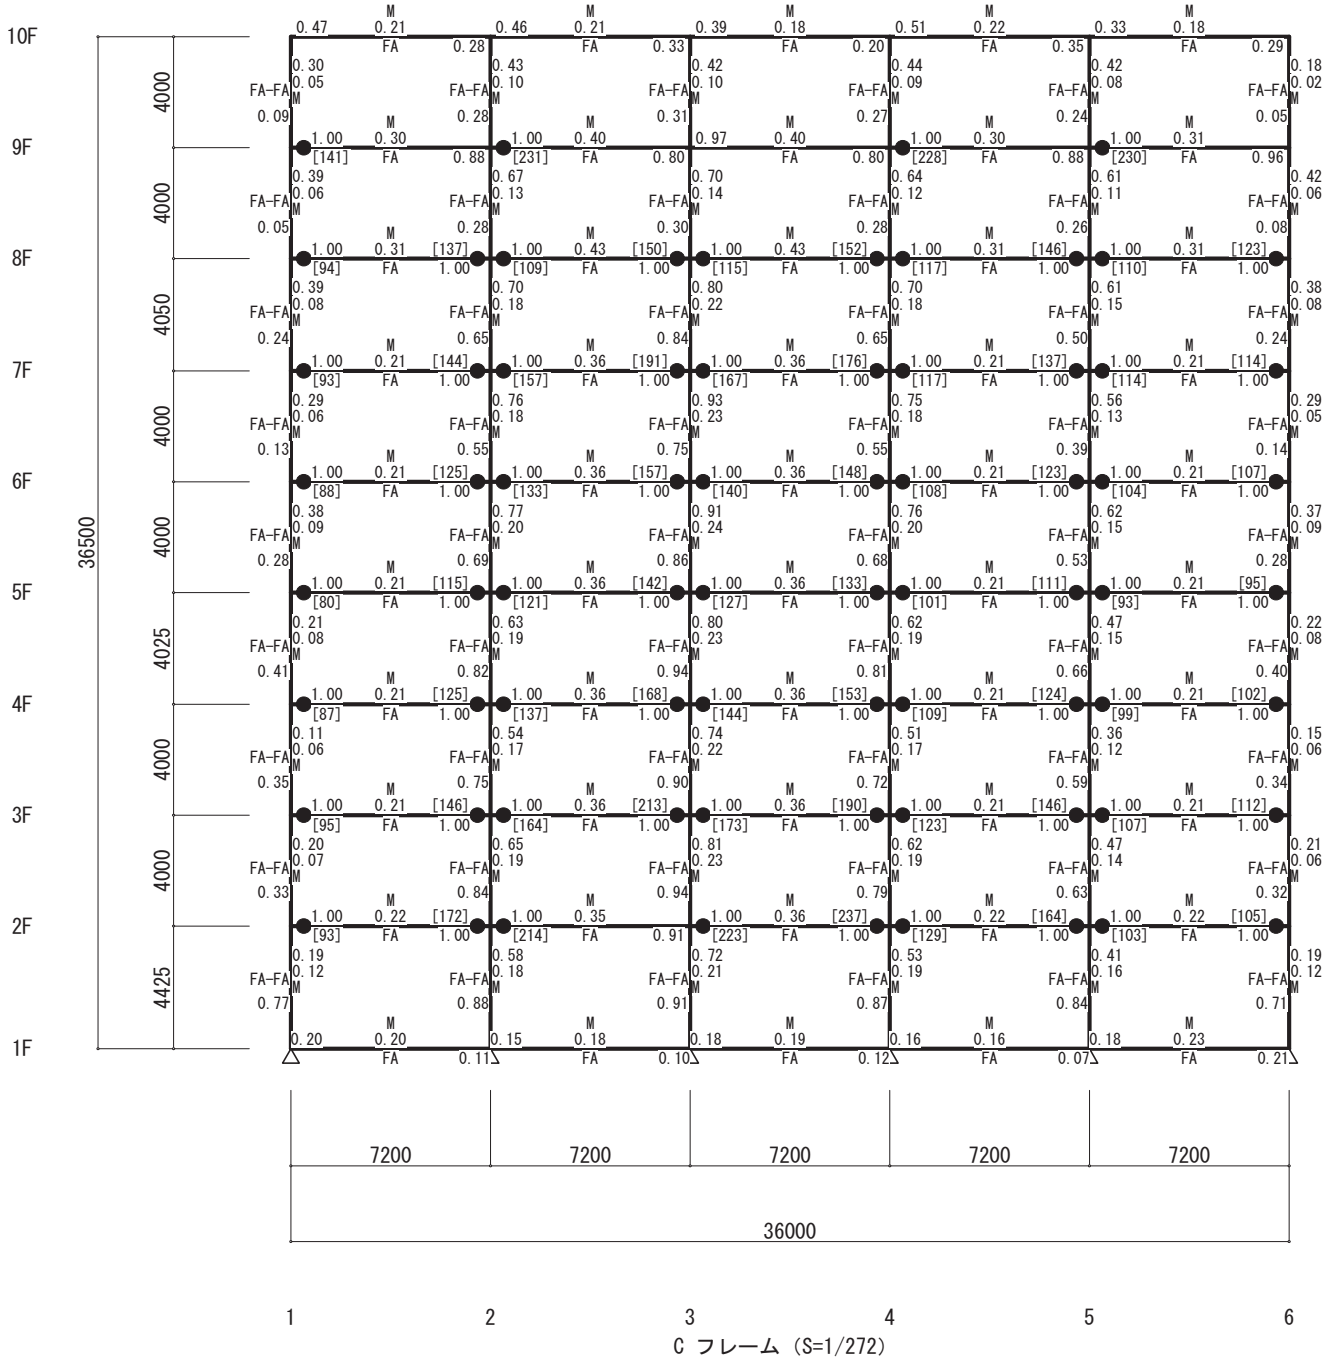

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

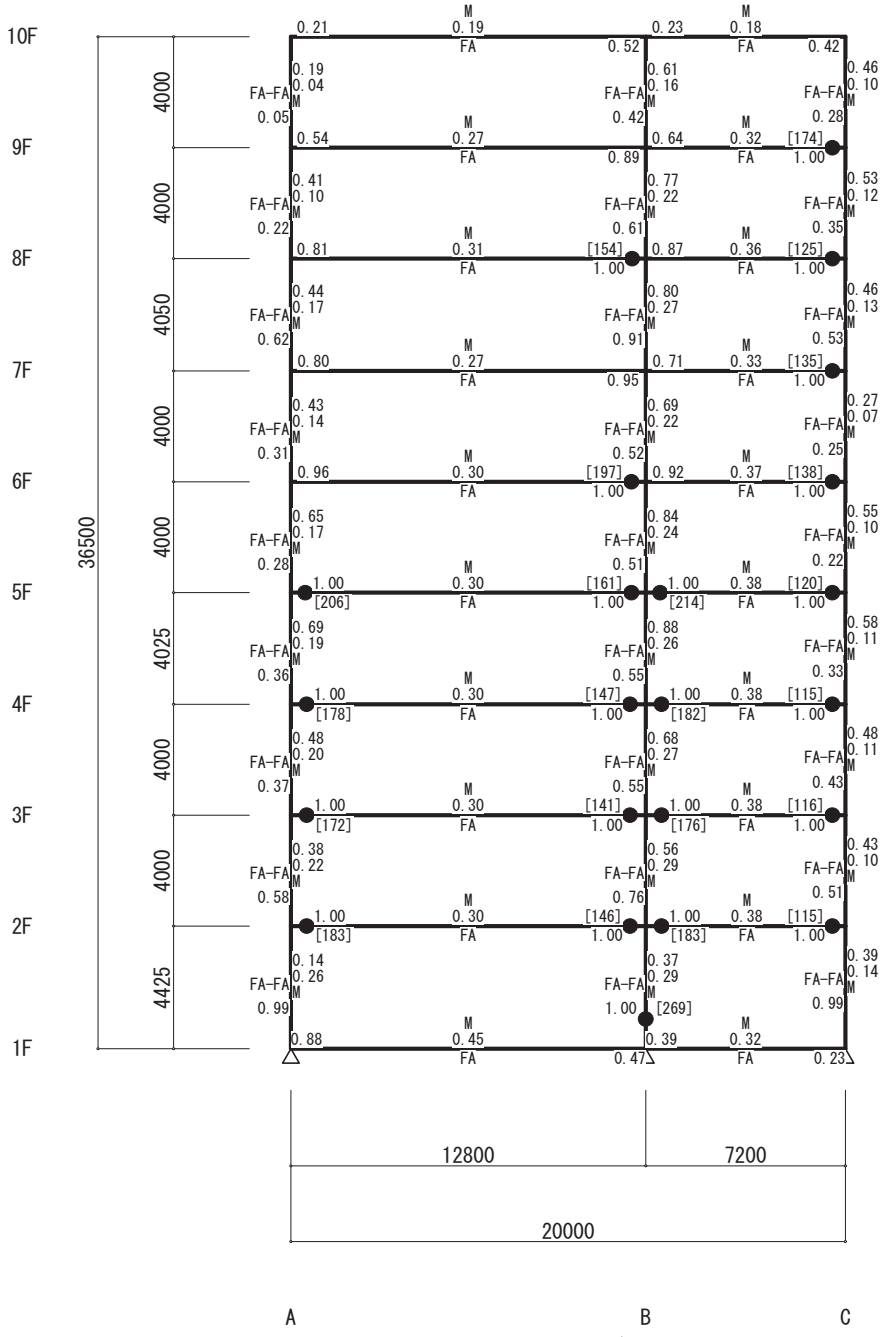

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

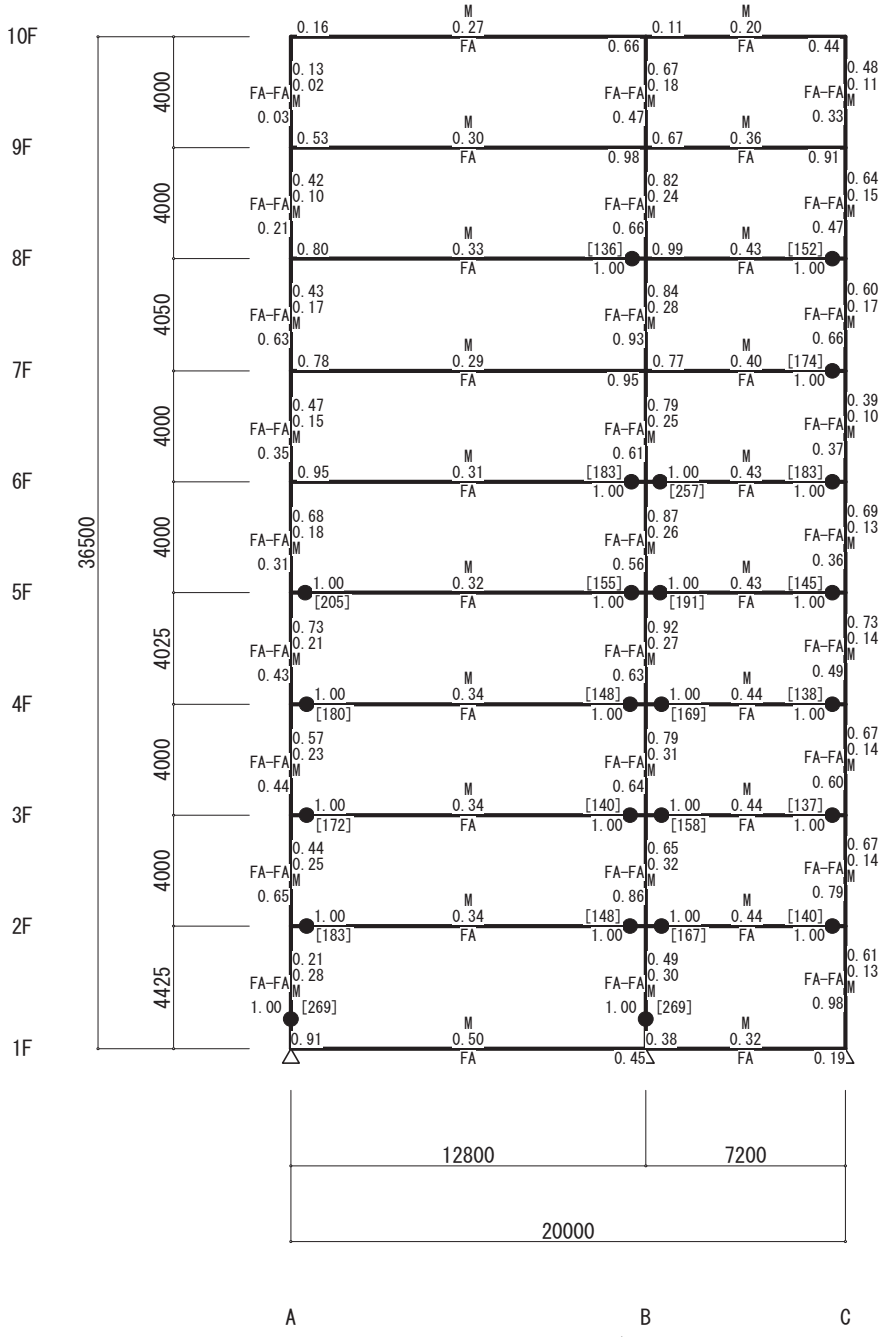

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

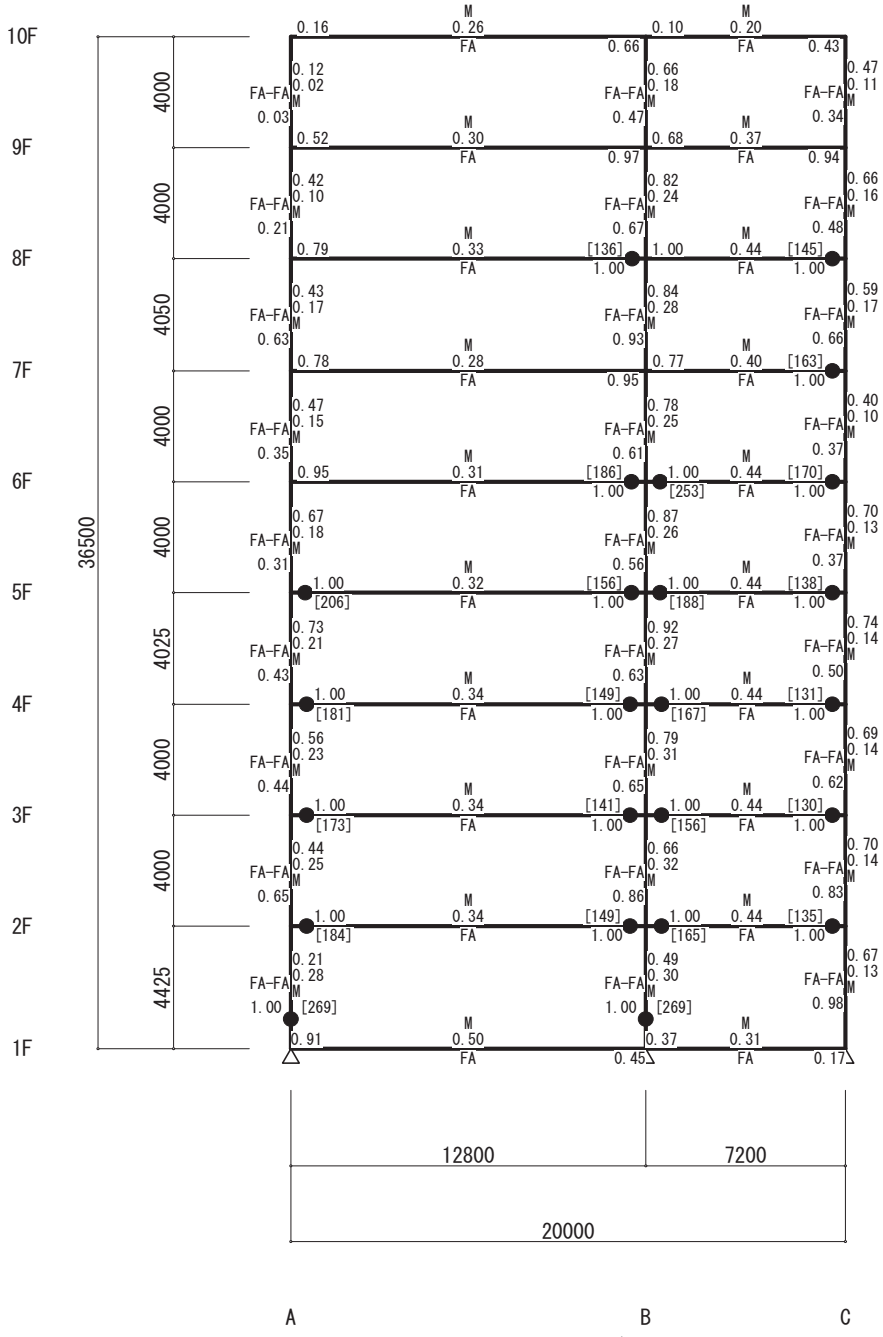

3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

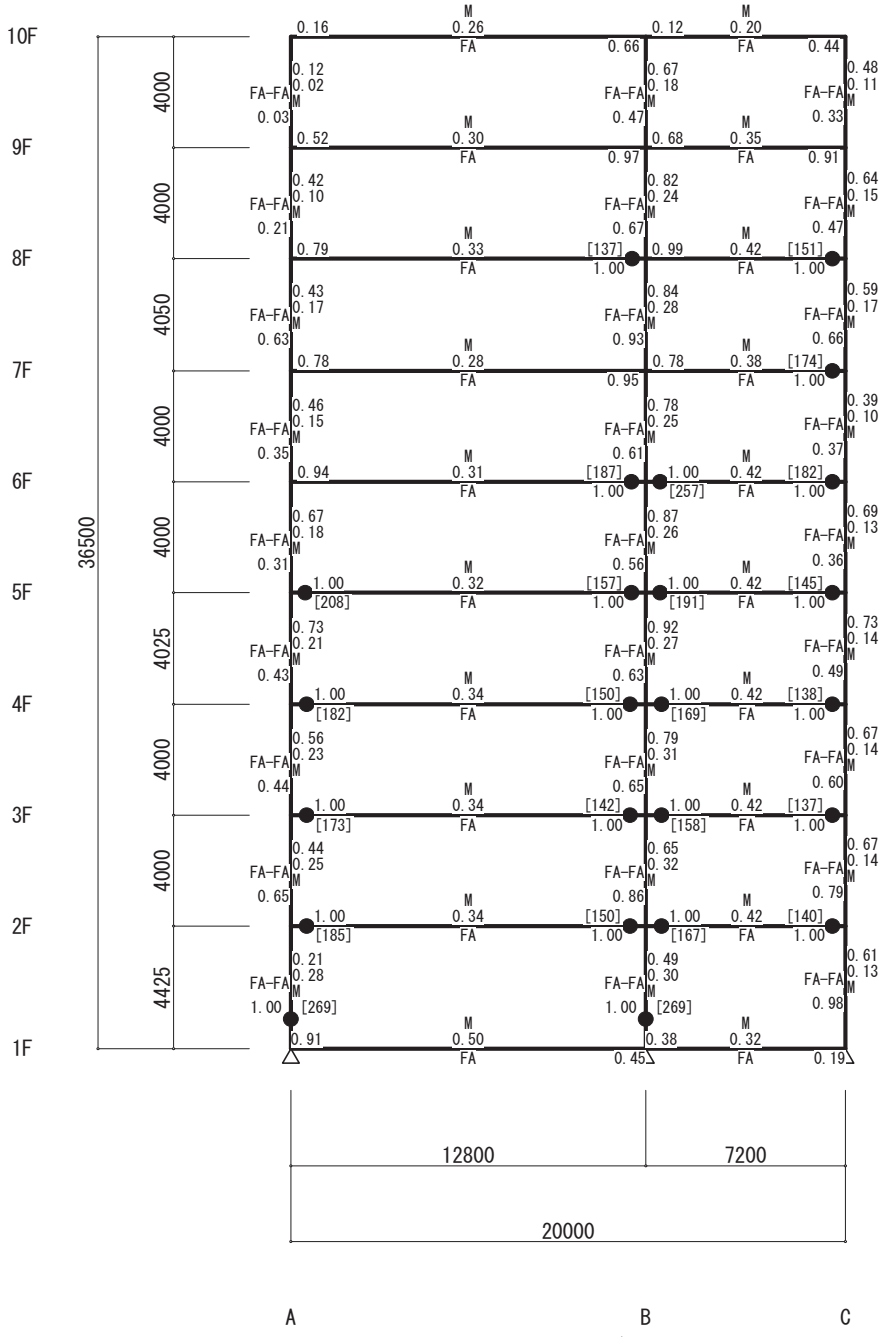

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

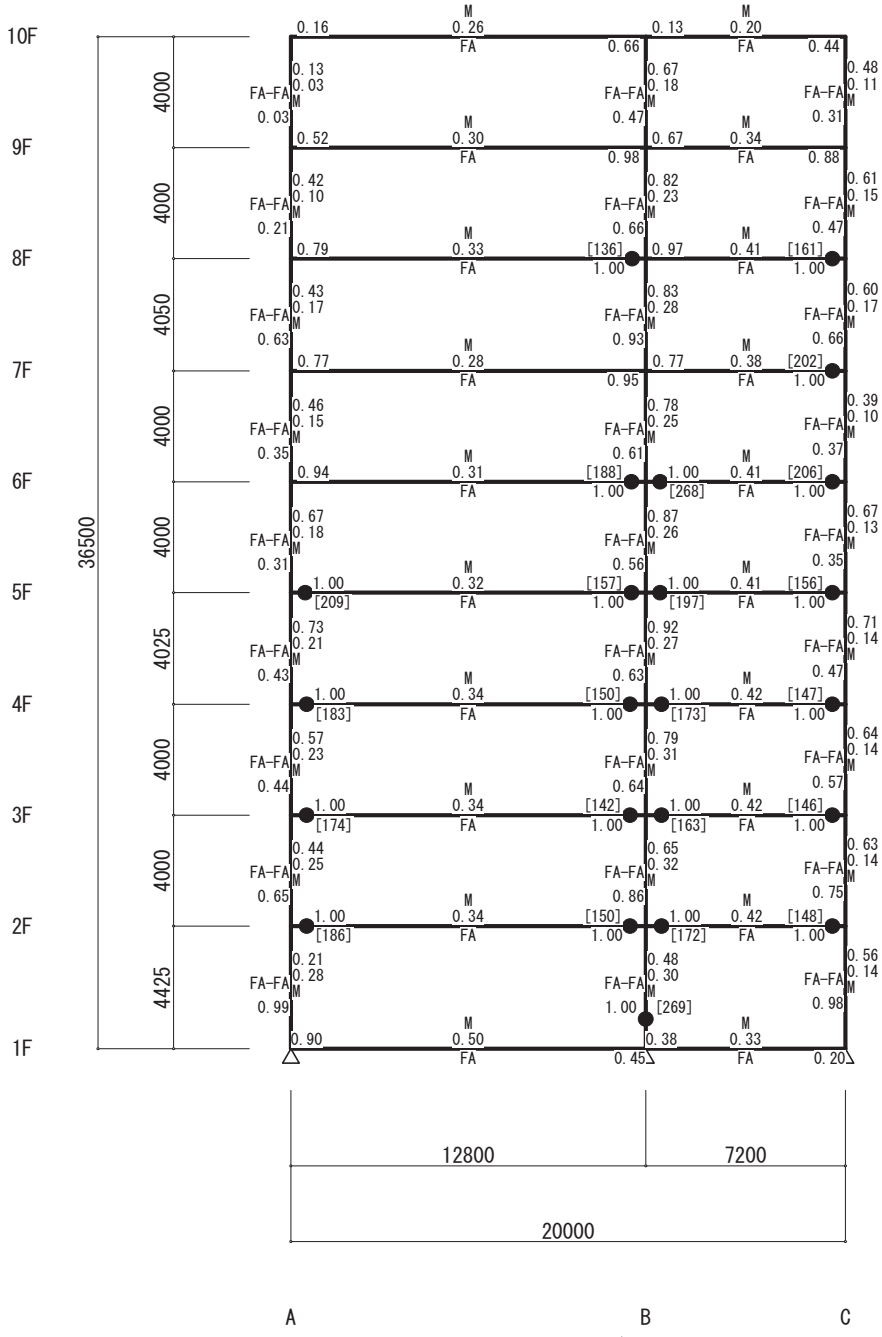

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

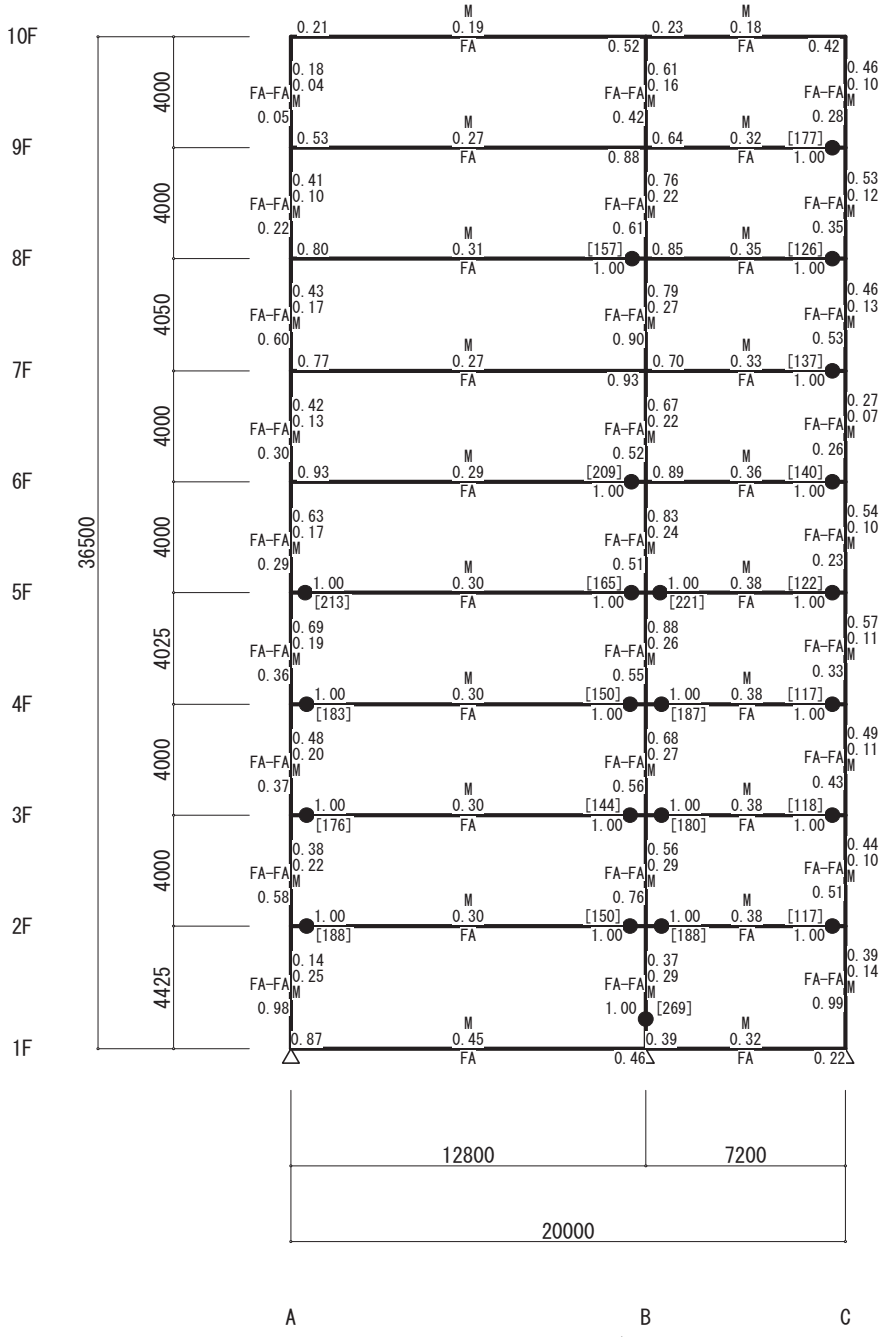

6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

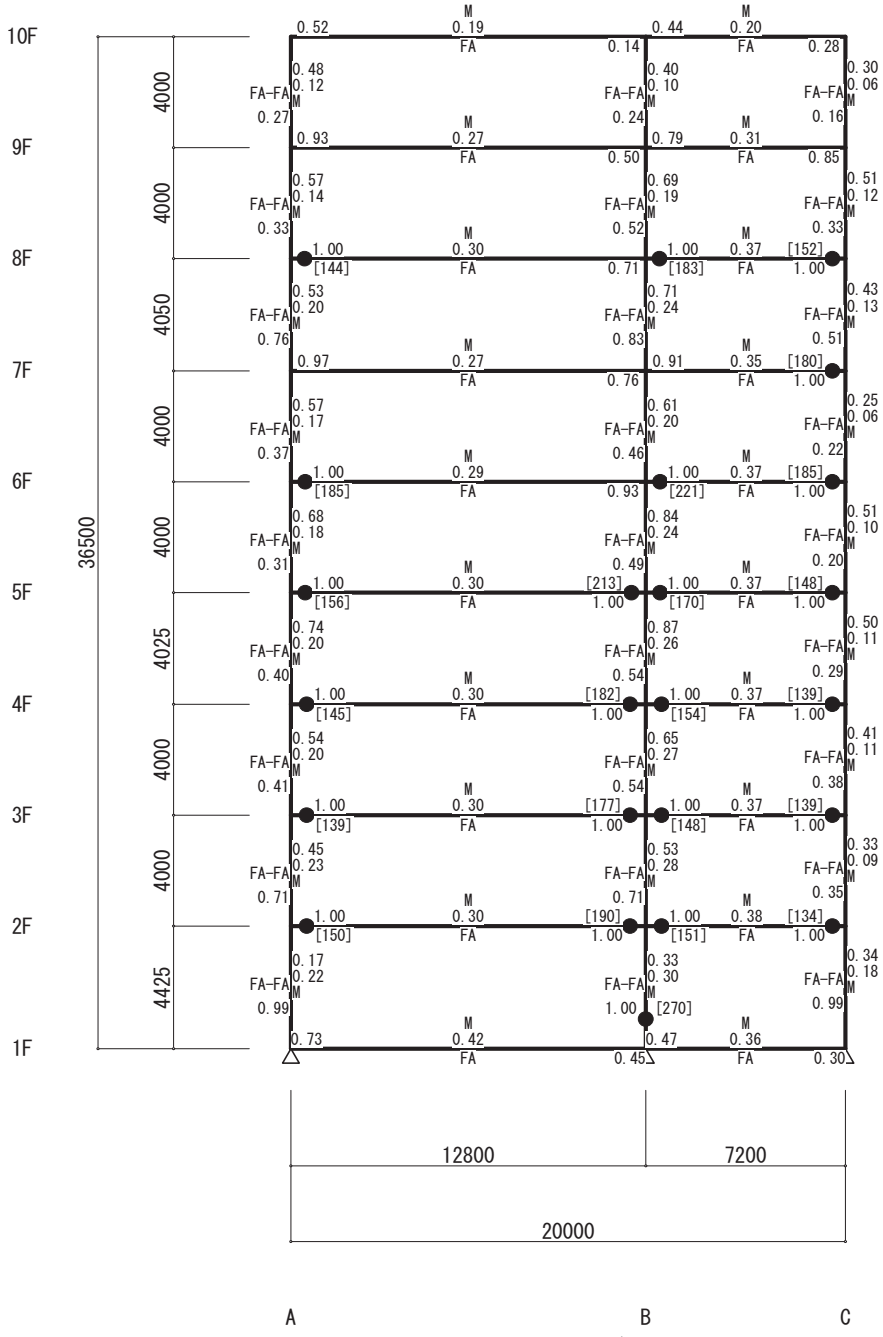

1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

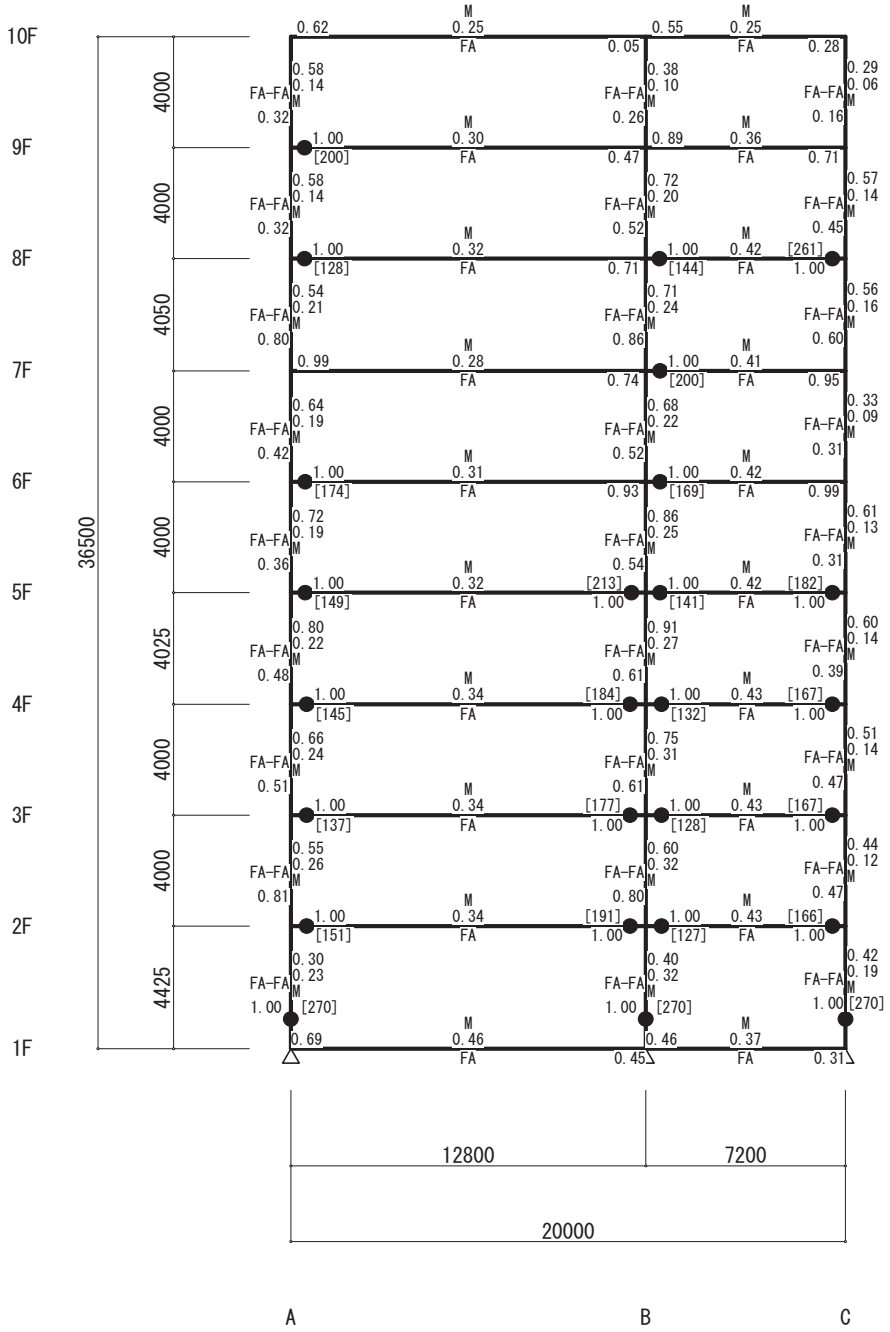

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

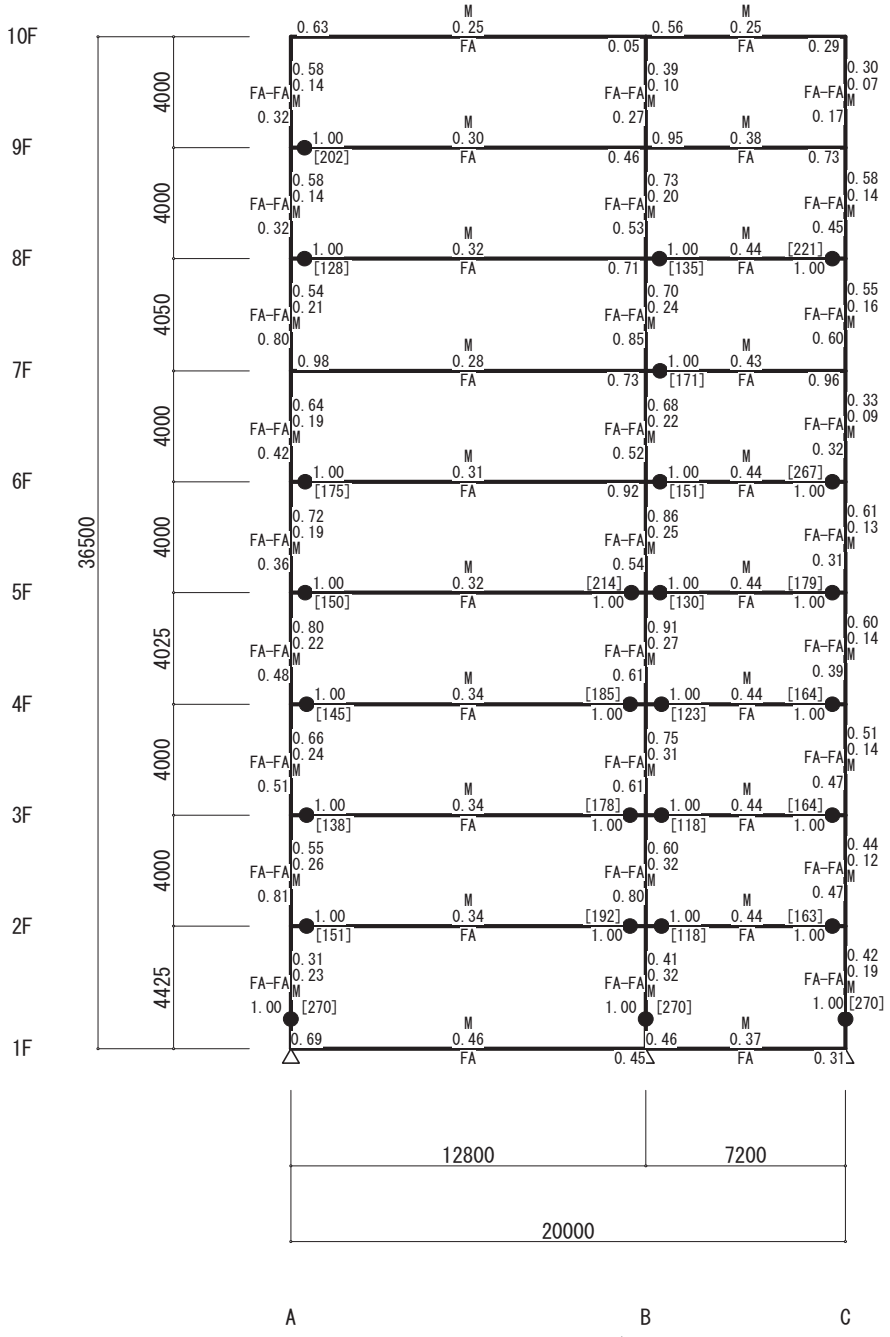

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

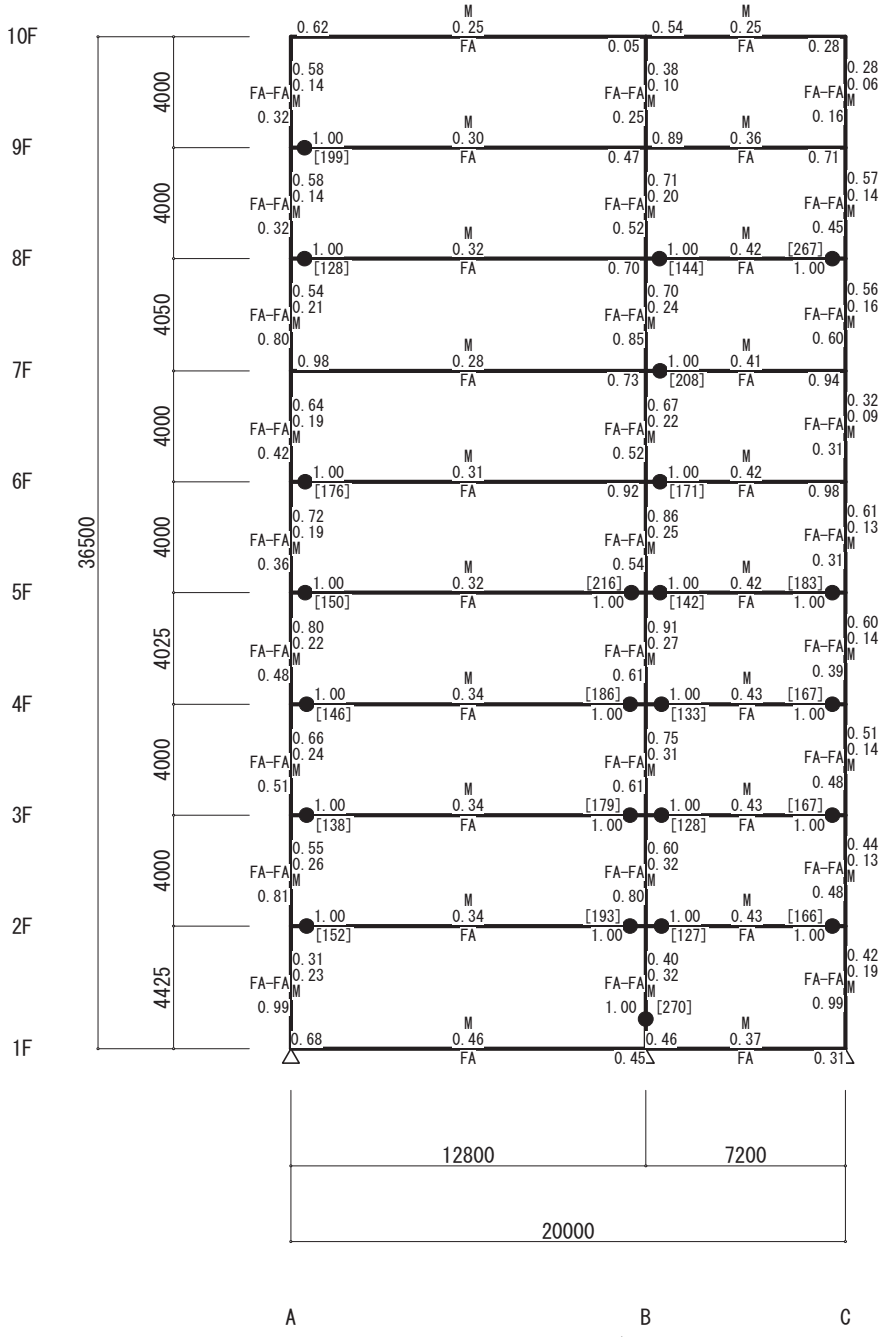

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

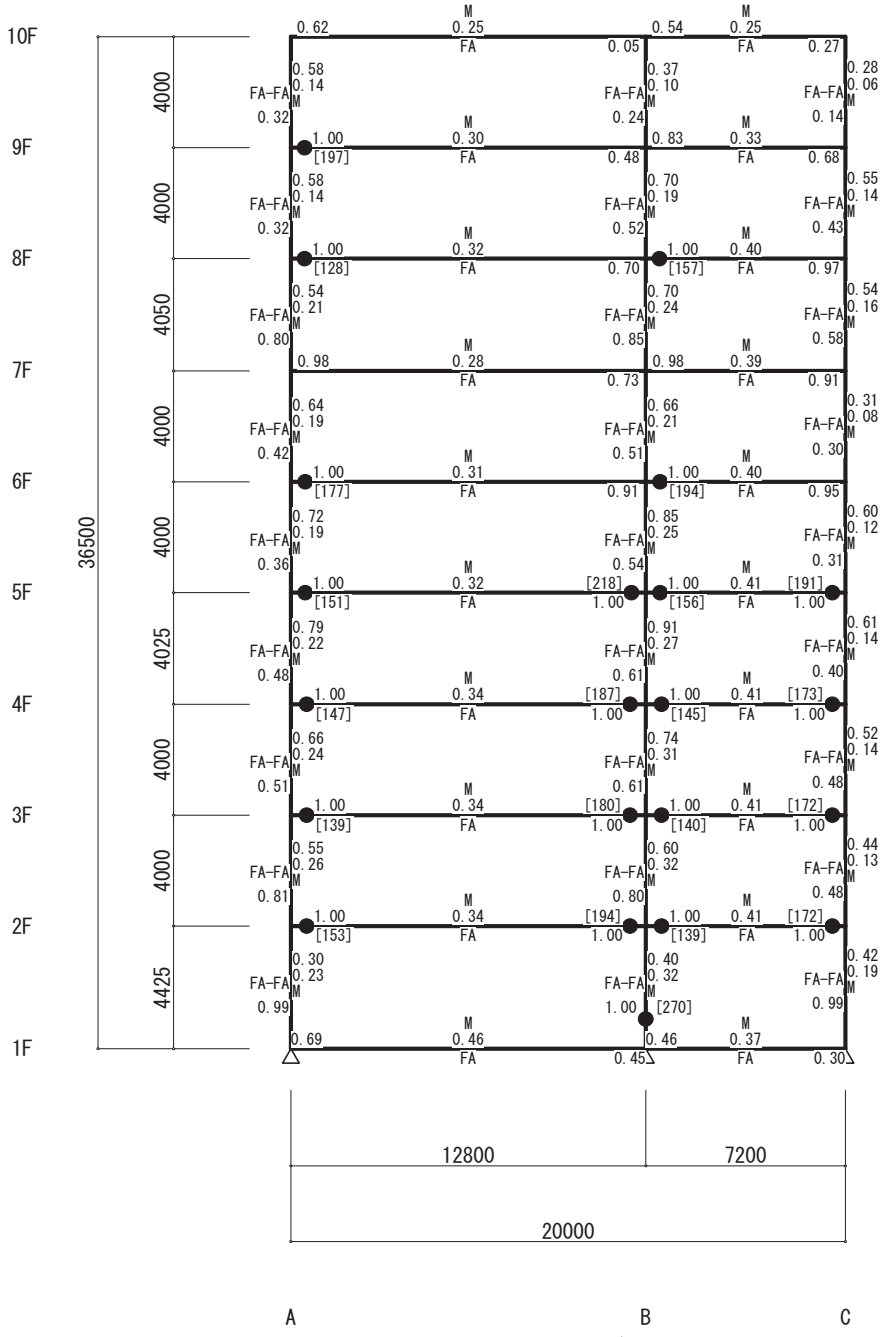

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

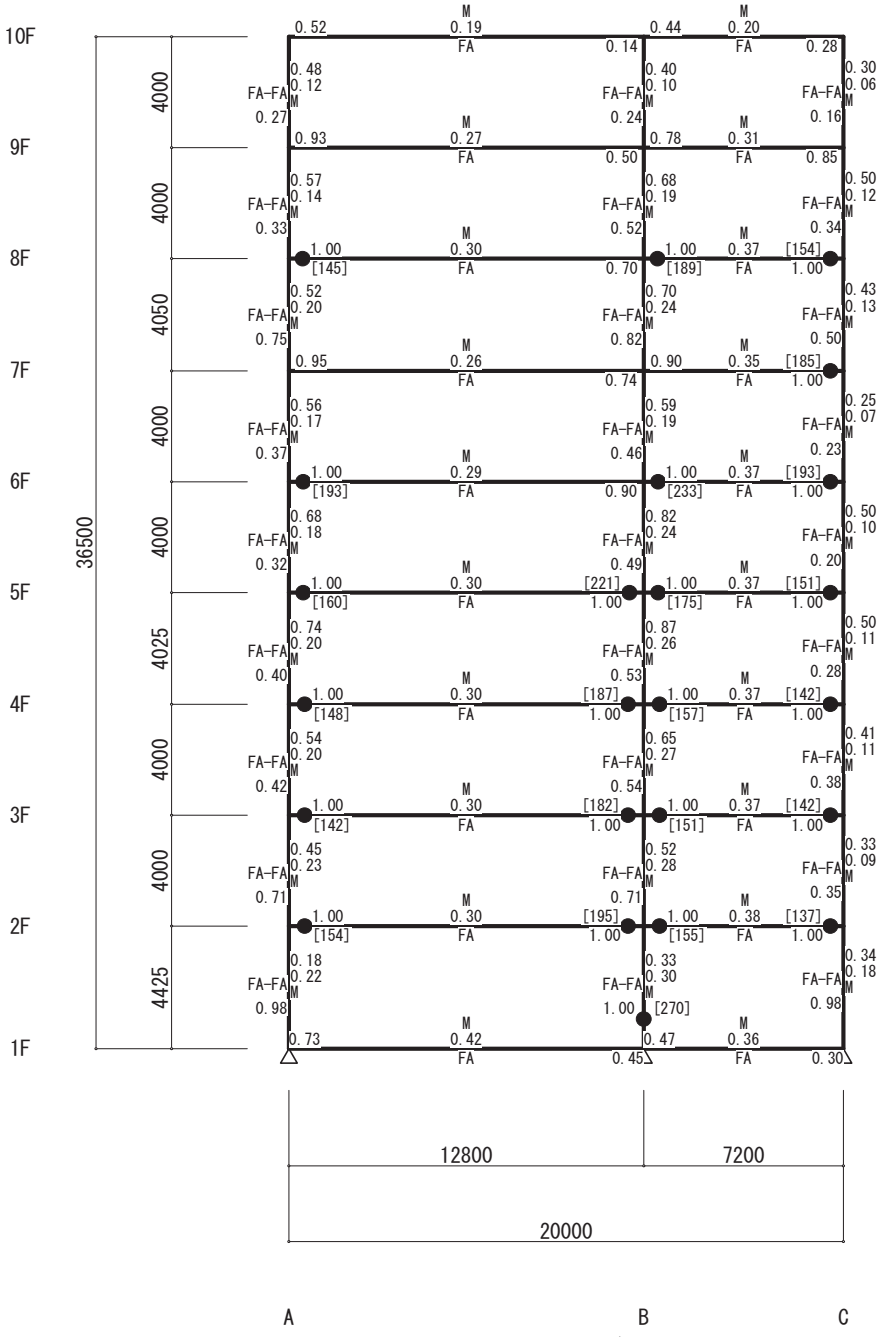

6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[ｏ] 充分　[ｘ] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｘ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

Y方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a)　ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.046	1.24	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.86	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.88	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.89	27.00
		5	6	FA	M	0.041	1.10	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.048	1.29	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.86	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.89	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.91	27.00
		5	6	FA	M	0.043	1.15	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.022	0.59	27.00
		2	3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		3	4	FA	M	0.016	0.42	27.00
		4	5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		5	6	FA	M	0.018	0.50	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.019	0.53	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.016	0.43	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.013	0.34	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.041	1.10	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.89	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.88	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.86	27.00
		5	6	FA	M	0.046	1.24	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.042	1.15	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.91	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.89	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.86	27.00
		5	6	FA	M	0.048	1.29	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		2	3	FA	M	0.014	0.39	27.00
		3	4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		4	5	FA	M	0.014	0.37	27.00
		5	6	FA	M	0.022	0.59	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.013	0.34	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.016	0.43	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.019	0.53	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.69	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.69	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
3	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.67	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.040	1.08	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.008	0.21	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.033	0.90	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.83	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.83	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.22	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.21	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.009	0.24	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o]：充分　[x]：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	7F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	3F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
3	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
4	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
5	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
6	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
3	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
4	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
5	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
5	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
6	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	5F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	10F	4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
B	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	6F	5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
C	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	4F	4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
1	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
2	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	4F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
3	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
4	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
5	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	9F	B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
6	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
2	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
3	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	3F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
4	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
5	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
6	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	8F	B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
A	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	2F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
B	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	1F	6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
C	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N　　：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）　(N)

Ncr　　：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値　(N)

CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)
A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	64.1 73727.7	-291.6 680.1	13273.0 12945.7	0.99	2164.5 212267.2	0.317 0.003	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	372.4 81814.0	365.7 1296.0	13436.7 13109.4	0.96	2162.6 212074.1	0.604 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	490.1 79672.1	166.0 1323.1	13395.8 13109.4	0.96	2161.1 211928.5	0.625 0.006	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	374.5 79672.1	163.2 1302.2	13395.8 13109.4	0.96	2162.5 212071.9	0.610 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	444.4 81814.0	375.4 1348.0	13436.7 13109.4	0.95	2161.7 211989.8	0.631 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	495.3 73727.7	-235.6 849.5	13273.0 12945.7	0.97	2161.0 211921.1	0.422 0.004	OK
8F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	911.6 81814.0	346.5 2034.7	13436.7 12782.1	0.94	2152.4 211080.4	0.963 0.010	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	888.1 75633.0	111.7 1845.8	13313.9 12782.1	0.94	2153.0 211141.2	0.883 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	781.3 75633.0	112.1 1850.3	13313.9 12782.1	0.95	2155.6 211397.0	0.878 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	713.4 81814.0	339.2 2021.1	13436.7 12782.1	0.95	2157.1 211542.8	0.946 0.010	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	1288.3 66783.6	-107.5 1688.0	13109.4 12618.4	0.93	2140.3 209891.2	0.846 0.008	OK
7F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	1443.2 79806.4	1003.6 1922.6	13398.4 12984.1	0.90	2134.1 209284.0	0.923 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1281.0 77717.0	944.7 1793.2	13356.9 12984.1	0.90	2140.6 209918.1	0.858 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1185.9 77717.0	944.5 1792.5	13356.9 12984.1	0.91	2144.0 210254.9	0.853 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	983.4 79806.4	1005.9 1929.8	13398.4 12984.1	0.92	2150.4 210885.3	0.902 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	2087.1 59284.9	366.1 1444.3	12901.3 12818.4	0.88	2100.8 206021.3	0.773 0.007	OK
6F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1827.4 138240.3	1183.6 2535.3	20797.8 20565.5	0.92	3531.4 346309.1	0.749 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1688.2 138240.3	1160.8 2617.3	20797.8 20565.5	0.92	3536.4 346802.9	0.766 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1615.9 138240.3	1160.9 2617.7	20797.8 20565.5	0.92	3538.9 347043.6	0.763 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1435.8 138240.3	1182.1 2532.4	20797.8 20565.5	0.93	3544.5 347598.0	0.734 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	3045.2 94718.4	271.1 1401.9	19868.6 20333.2	0.89	3470.3 340324.6	0.516 0.004	OK
5F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2203.4 131319.8	1765.2 2240.8	20681.7 20333.2	0.88	3515.8 344780.8	0.674 0.006	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2096.4 131319.8	1896.4 2243.1	20681.7 20333.2	0.88	3520.5 345244.8	0.668 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2054.8 131319.8	1896.5 2243.1	20681.7 20333.2	0.88	3522.3 345418.8	0.666 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	1904.6 131319.8	1767.5 2242.4	20681.7 20333.2	0.89	3528.4 346018.8	0.663 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	4024.4 87059.0	859.8 1444.5	19636.3 20100.9	0.83	3399.1 333342.2	0.557 0.004	OK
4F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	2566.2 136528.3	3045.4 1564.7	20769.9 20185.5	0.90	3498.0 343035.6	0.907 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2498.7 117478.2	2632.0 1472.9	20419.3 20185.5	0.89	3501.5 343380.0	0.792 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2497.2 117478.2	2631.3 1472.9	20419.3 20185.5	0.89	3501.6 343387.9	0.792 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	2385.2 136528.3	3037.5 1563.0	20769.9 20185.5	0.90	3507.2 343939.5	0.898 0.009	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 657	5023.2 102153.9	2363.2 707.5	20068.7 19834.9	0.86	3306.2 324228.5	0.850 0.007	OK
3F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	3511.3 217266.2	3485.6 1973.4	21459.3 20924.1	0.90	4322.4 423883.6	0.880 0.008	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	2894.5 162564.0	2663.5 862.2	21108.9 20924.1	0.91	4373.7 428911.9	0.690 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	2950.2 162564.0	2662.7 863.1	21108.9 20924.1	0.91	4369.5 428498.1	0.692 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	2295.5 217266.2	3496.5 1977.1	21459.3 20924.1	0.92	4414.0 432869.0	0.835 0.008	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	6681.6 178245.1	2632.8 1010.9	21293.6 20554.6	0.87	3903.0 382754.7	0.854 0.007	OK
2F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	4442.5 206389.5	3941.5 1412.4	21459.3 20924.1	0.90	4226.3 414457.2	1.021 0.010	NG
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	3285.9 162564.0	3134.0 851.3	21108.9 20924.1	0.91	4342.3 425833.6	0.806 0.007	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	3408.6 162564.0	3136.6 851.7	21108.9 20924.1	0.91	4331.6 424787.7	0.812 0.007	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	2221.2 206389.5	4017.8 1388.0	21459.3 20924.1	0.93	4418.4 433295.9	0.949 0.009	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 709	8358.6 170133.9	3157.4 623.8	21201.3 20554.6	0.87	3575.7 350652.9	1.049 0.009	NG
1F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	5384.2 177535.6	4076.1 1014.9	21285.8 20928.1	0.89	4106.2 402679.3	1.093 0.010	NG
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	3681.4 156517.4	4296.1 271.1	21030.3 20928.1	0.92	4306.5 422325.9	1.077 0.010	NG
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	3867.5 156517.4	4270.3 270.8	21030.3 20928.1	0.92	4288.3 420538.1	1.080 0.010	NG
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	2143.6 177535.6	4374.0 898.0	21285.8 20928.1	0.93	4422.8 433727.2	1.025 0.010	NG
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 676	10035.8 160411.3	3180.6 159.9	21081.4 20774.8	0.87	3175.3 311389.0	1.141 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	226.7 77613.1	-305.5 743.9	13354.8 13354.8	0.98	2163.8 212199.4	0.356 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	604.1 81814.0	374.1 1392.0	13436.7 13395.8	0.95	2159.2 211749.4	0.658 0.007	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	750.9 81814.0	164.8 1417.9	13436.7 13436.7	0.95	2156.3 211463.8	0.682 0.007	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	638.3 81814.0	161.8 1416.6	13436.7 13395.8	0.95	2158.6 211688.3	0.675 0.007	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	700.1 81814.0	357.8 1469.5	13436.7 13395.8	0.94	2157.4 211569.7	0.698 0.007	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	635.4 77613.1	-242.7 956.4	13354.8 13354.8	0.97	2158.7 211693.7	0.478 0.005	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	172.9 71893.5	-100.9 1738.5	13232.1 13273.0	0.98	2164.1 212230.2	0.800 0.008	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1228.3 81814.0	368.8 2016.3	13436.7 13395.8	0.93	2142.5 210108.0	0.969 0.010	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1301.0 79672.1	125.5 1838.4	13395.8 13395.8	0.93	2139.8 209843.8	0.902 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1180.1 79672.1	121.5 1841.8	13395.8 13395.8	0.94	2144.2 210274.3	0.896 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 541	1068.3 81814.0	341.4 2028.2	13436.7 13354.8	0.93	2147.9 210635.2	0.966 0.010	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	1477.9 71893.5	-105.9 1686.3	13232.1 13273.0	0.93	2132.6 209138.5	0.854 0.008	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	124.4 65144.8	343.7 1410.8	13067.0 13315.5	0.97	2164.4 212250.9	0.645 0.007	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1869.3 79806.4	997.5 1903.1	13398.4 13356.9	0.88	2113.4 207258.1	0.935 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	1866.5 79806.4	938.5 1780.5	13398.4 13398.4	0.88	2113.6 207273.1	0.883 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1737.7 79806.4	939.1 1784.2	13398.4 13356.9	0.89	2120.4 207939.2	0.878 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1452.7 79806.4	1001.7 1927.6	13398.4 13356.9	0.90	2133.7 209244.4	0.923 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	2333.2 65144.8	362.0 1443.4	13067.0 13315.5	0.88	2084.9 204460.3	0.788 0.007	OK
6F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2383.8 141907.5	1169.2 2544.6	20855.9 20855.9	0.91	3507.3 343946.2	0.771 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2448.3 141907.5	1148.6 2626.0	20855.9 20855.9	0.91	3504.1 343631.5	0.796 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2299.7 141907.5	1148.7 2625.0	20855.9 20855.9	0.91	3511.3 344343.3	0.790 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	1974.9 141907.5	1169.1 2538.1	20855.9 20855.9	0.91	3525.6 345743.5	0.754 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	3290.4 98932.8	259.0 1407.4	19984.8 20739.7	0.89	3454.4 338757.6	0.529 0.004	OK
5F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2905.4 134713.4	1733.3 2257.4	20739.7 20797.8	0.87	3478.9 341163.5	0.703 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3031.8 134713.4	1856.2 2258.4	20739.7 20797.8	0.86	3471.2 340406.3	0.706 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2861.1 134713.4	1854.9 2258.5	20739.7 20797.8	0.87	3481.5 341421.1	0.699 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2493.5 134713.4	1727.6 2258.6	20739.7 20739.7	0.88	3501.8 343406.4	0.688 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	4242.4 90767.6	817.5 1460.4	19752.5 20565.5	0.83	3380.6 331524.9	0.572 0.004	OK
4F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	3434.1 140150.1	2987.4 1600.6	20828.3 20653.0	0.88	3444.4 337783.3	0.922 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3617.9 126467.0	2607.9 1514.0	20594.6 20653.0	0.87	3431.1 336475.5	0.828 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3423.1 126467.0	2613.6 1514.8	20594.6 20653.0	0.87	3445.2 337859.2	0.822 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3012.4 140150.1	3013.9 1603.7	20828.3 20594.6	0.89	3472.4 340525.1	0.913 0.009	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	5192.8 106910.8	2350.8 749.8	20185.5 20419.3	0.85	3288.4 322480.9	0.849 0.007	OK
3F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	4592.7 223029.8	3451.4 2030.2	21459.3 21386.0	0.89	4208.7 412730.0	0.911 0.008	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4207.5 178245.1	2639.0 884.7	21293.6 21386.0	0.90	4252.7 417044.0	0.739 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	3979.5 178245.1	2639.2 878.9	21293.6 21386.0	0.90	4276.9 419419.3	0.729 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	2915.4 223029.8	3476.1 1998.7	21459.3 21293.6	0.91	4372.1 428757.8	0.852 0.008	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	6745.2 186950.5	2618.9 1021.0	21386.0 21108.9	0.87	3891.9 381668.3	0.846 0.007	OK
2F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	5763.1 217266.2	3818.0 1457.6	21459.3 21293.6	0.89	4051.4 397303.8	1.047 0.010	NG
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	4798.1 170133.9	3173.9 870.3	21201.3 21293.6	0.89	4183.6 410274.7	0.877 0.008	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	4530.9 170133.9	3172.4 870.8	21201.3 21293.6	0.90	4216.0 413446.7	0.865 0.008	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	2810.7 217266.2	4031.5 1403.2	21459.3 21201.3	0.92	4379.9 429521.0	0.974 0.009	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	8293.6 178245.1	3182.4 632.6	21293.6 21016.5	0.87	3589.7 352031.1	1.043 0.009	NG
1F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	6949.6 182245.3	3839.8 1163.2	21336.9 21132.5	0.87	3855.6 378106.8	1.106 0.010	NG
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	5394.2 160411.3	4074.4 248.7	21081.4 21183.6	0.90	4104.8 402541.5	1.105 0.010	NG
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 621	5086.6 160411.3	4121.0 245.9	21081.4 21132.5	0.91	4146.6 406645.5	1.101 0.010	NG
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	2715.9 182245.3	4345.4 887.6	21336.9 21132.5	0.93	4386.7 430187.4	1.040 0.010	NG
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	9876.8 168647.9	3232.8 127.0	21183.6 20979.2	0.87	3216.4 315418.5	1.141 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	33.1 34040.0	-214.6 396.3	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132088.7	0.296 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	290.6 44623.3	179.0 756.5	9005.5 8974.2	0.95	1345.3 131932.3	0.569 0.006	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	236.5 45823.0	292.6 823.9	9036.8 9005.5	0.95	1345.9 131985.8	0.611 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	218.6 43470.1	197.4 855.2	8974.2 8974.2	0.96	1346.0 132001.1	0.635 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	268.4 41293.9	100.5 790.7	8911.5 8942.9	0.95	1345.6 131955.5	0.594 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	275.5 34040.0	-187.6 490.4	8661.0 8911.5	0.97	1345.5 131948.3	0.389 0.004	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	49.6 25248.2	-167.1 798.8	8222.5 8786.3	0.98	1346.9 132086.1	0.590 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	582.7 43470.1	156.1 1150.5	8974.2 8911.5	0.93	1340.5 131453.6	0.874 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	558.7 45823.0	211.3 1219.3	9036.8 8942.9	0.94	1341.0 131504.8	0.919 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	517.3 41293.9	155.3 1135.8	8911.5 8911.5	0.94	1341.8 131588.5	0.858 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	473.0 37404.6	95.9 1049.8	8786.3 8848.9	0.94	1342.7 131670.9	0.795 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	641.3 25248.2	-163.3 782.7	8222.5 8786.3	0.94	1339.1 131318.8	0.637 0.006	OK
7F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	68.7 29053.6	172.9 699.9	8436.7 8690.4	0.97	1346.9 132081.9	0.513 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	865.5 43528.3	725.1 1113.2	8975.8 8848.9	0.88	1332.6 130684.7	0.843 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	870.7 44698.5	1040.8 1228.9	9007.5 8912.4	0.87	1332.4 130667.8	0.908 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	802.5 42403.4	732.6 1127.1	8944.1 8880.6	0.89	1334.6 130882.1	0.847 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	660.3 40280.6	515.9 1012.2	8880.6 8817.2	0.90	1338.6 131272.6	0.765 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	988.5 29053.6	183.3 716.5	8436.7 8690.4	0.88	1328.3 130256.9	0.604 0.006	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	33.5 37689.7	126.9 537.9	9796.1 9868.1	0.98	1508.8 147961.7	0.354 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1055.5 50736.0	761.1 1230.7	10228.3 10012.2	0.88	1490.3 146147.3	0.841 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1188.6 50736.0	1061.6 1419.2	10228.3 10084.3	0.87	1485.3 145660.3	0.952 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1199.0 50736.0	767.9 1233.3	10228.3 10012.2	0.88	1484.9 145619.9	0.853 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	855.9 50736.0	504.4 940.5	10228.3 9940.2	0.90	1496.6 146769.3	0.657 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1401.0 37689.7	135.8 544.8	9796.1 9868.1	0.88	1476.2 144763.9	0.473 0.004	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	8.9 36012.8	403.1 580.5	9724.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.4	0.381 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1254.8 50736.0	1006.1 1161.3	10228.3 10012.2	0.85	1482.6 145396.8	0.799 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1512.0 50736.0	1255.1 1360.8	10228.3 10084.3	0.83	1470.8 144236.7	0.925 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1595.4 50736.0	1013.5 1165.7	10228.3 10012.2	0.83	1466.5 143814.0	0.825 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1047.0 50736.0	765.7 938.1	10228.3 9940.2	0.87	1490.6 146176.3	0.657 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1805.7 36012.8	410.9 589.9	9724.1 9868.1	0.81	1454.6 142648.3	0.519 0.004	OK
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1460.1 50107.7	1234.1 900.7	10211.5 9994.0	0.85	1473.4 144487.8	0.864 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1838.6 50107.7	1384.4 1158.5	10211.5 10066.5	0.82	1452.6 142452.8	0.968 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1987.8 50107.7	1228.7 905.0	10211.5 9994.0	0.83	1443.1 141522.0	0.900 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1226.1 50107.7	1003.5 653.4	10211.5 9921.5	0.87	1483.8 145512.8	0.717 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2192.5 35566.8	635.6 287.4	9704.0 9849.0	0.82	1428.9 140126.7	0.594 0.005	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	8.5 36012.8	575.2 81.8	9724.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.4	0.379 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1677.8 50736.0	1133.1 695.1	10228.3 10012.2	0.85	1462.0 143374.2	0.830 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2171.3 50736.0	1340.7 1046.3	10228.3 10084.3	0.82	1430.4 140278.0	0.973 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2378.0 50736.0	1132.3 712.4	10228.3 10012.2	0.82	1414.8 138744.4	0.886 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1390.6 50736.0	910.0 439.6	10228.3 9940.2	0.88	1476.7 144811.2	0.684 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2557.1 36012.8	570.6 87.1	9724.1 9868.1	0.85	1400.1 137303.9	0.608 0.004	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	32.0 37689.7	494.5 156.2	9796.1 9868.1	0.98	1508.8 147961.8	0.325 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1898.6 50736.0	1252.9 814.8	10228.3 10012.2	0.84	1448.9 142087.2	0.915 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2508.3 50736.0	1369.9 1101.9	10228.3 10084.3	0.80	1404.2 137706.9	1.012 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2768.8 50736.0	1240.3 826.6	10228.3 10012.2	0.81	1381.4 135465.9	0.977 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1548.3 50736.0	971.6 555.8	10228.3 9940.2	0.86	1469.0 144055.3	0.729 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2908.1 37689.7	546.8 177.2	9796.1 9868.1	0.82	1368.2 134176.9	0.617 0.004	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	63.3 35535.9	1483.5 173.7	9702.6 9742.5	0.98	1508.7 147957.0	0.968 0.010	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 606	2108.9 41458.2	1422.2 667.3	9941.7 9822.2	0.83	1434.9 140713.1	1.043 0.010	NG
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	2851.7 41458.2	1364.3 1065.9	9941.7 9862.0	0.77	1373.6 134705.7	1.033 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	3171.1 41458.2	1334.8 696.5	9941.7 9862.0	0.79	1341.6 131570.3	1.078 0.010	NG
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 614	1715.7 41458.2	1446.5 451.4	9941.7 9782.3	0.87	1459.9 143164.5	1.042 0.010	NG
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	3260.9 35535.9	1319.1 148.3	9702.6 9742.5	0.83	1332.0 130628.0	1.136 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	64.1 60776.3	-196.5 -243.1	13273.0 12945.7	0.97	2164.5 212267.2	0.114 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	226.7 77613.1	199.7 272.9	13354.8 13354.8	0.95	2163.8 212199.4	0.138 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	33.1 41293.9	65.8 94.0	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132088.7	0.072 0.001	OK
8F	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	172.9 73727.7	254.8 253.5	13232.1 13273.0	0.95	2164.1 212230.2	0.125 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	49.6 37404.6	95.9 105.9	8222.5 8786.3	0.97	1346.9 132086.1	0.082 0.001	OK
7F	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	124.4 75708.6	230.7 239.1	13067.0 13315.5	0.96	2164.4 212250.9	0.116 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	68.7 34787.7	83.4 87.5	8436.7 8690.4	0.96	1346.9 132081.9	0.070 0.001	OK
6F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	33.5 39486.6	95.5 102.0	9796.1 9868.1	0.97	1508.8 147961.7	0.069 0.001	OK
5F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	8.9 39486.6	98.0 116.4	9724.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.4	0.077 0.001	OK
3F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	8.5 39486.6	164.6 170.0	9724.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.4	0.112 0.001	OK
2F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	32.0 39486.6	190.8 182.7	9796.1 9868.1	0.97	1508.8 147961.8	0.126 0.001	OK
1F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	63.3 36431.1	150.1 155.0	9702.6 9742.5	0.96	1508.7 147957.0	0.105 0.001	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	372.4 66783.6	-306.0 -445.8	13436.7 13109.4	0.94	2162.6 212074.1	0.222 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	604.1 79672.1	333.5 437.8	13436.7 13395.8	0.92	2159.2 211749.4	0.233 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	290.6 43470.1	181.1 229.5	9005.5 8974.2	0.93	1345.3 131932.3	0.191 0.002	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	911.6 55544.5	-191.9 -115.6	13436.7 12782.1	0.90	2152.4 211080.4	0.152 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1228.3 79672.1	297.4 232.7	13436.7 13395.8	0.89	2142.5 210108.0	0.216 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	582.7 41293.9	166.9 164.6	8974.2 8911.5	0.88	1340.5 131453.6	0.176 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	1443.2 62111.3	-136.4 -187.8	13398.4 12984.1	0.87	2134.1 209284.0	0.188 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1869.3 77717.0	255.5 268.0	13398.4 13356.9	0.85	2113.4 207258.1	0.248 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	865.5 39278.5	159.6 161.2	8975.8 8848.9	0.85	1332.6 130684.7	0.202 0.001	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1827.4 124906.2	-128.4 -157.2	20797.8 20565.5	0.89	3531.4 346309.1	0.129 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2383.8 141907.5	368.8 428.7	20855.9 20855.9	0.88	3507.3 343946.2	0.222 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1055.5 43488.4	175.4 176.7	10228.3 10012.2	0.84	1490.3 146147.3	0.207 0.001	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2203.4 113412.3	-119.4 -115.6	20681.7 20333.2	0.86	3515.8 344780.8	0.138 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2905.4 138240.3	386.5 417.4	20739.7 20797.8	0.86	3478.9 341163.5	0.243 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1254.8 43488.4	174.3 183.0	10228.3 10012.2	0.83	1482.6 145396.8	0.230 0.001	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	2566.2 106910.8	-43.7 -49.1	20769.9 20185.5	0.85	3498.0 343035.6	0.139 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	3434.1 129693.5	382.6 481.9	20828.3 20653.0	0.85	3444.4 337783.3	0.285 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1460.1 42949.9	192.9 207.4	10211.5 9994.0	0.82	1473.4 144487.8	0.263 0.001	OK
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	3511.3 148864.7	9.1 22.7	21459.3 20924.1	0.89	4322.4 423883.6	0.172 0.000	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	4592.7 186950.5	547.0 622.9	21459.3 21386.0	0.85	4208.7 412730.0	0.336 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1677.8 43488.4	205.6 216.7	10228.3 10012.2	0.81	1462.0 143374.2	0.288 0.002	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	4442.5 148864.7	34.6 29.1	21459.3 20924.1	0.84	4226.3 414457.2	0.219 0.000	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	5763.1 178245.1	502.5 553.3	21459.3 21293.6	0.83	4051.4 397303.8	0.376 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1898.6 43488.4	203.2 210.4	10228.3 10012.2	0.79	1448.9 142087.2	0.305 0.001	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	5384.2 149143.3	124.2 -20.6	21285.8 20928.1	0.92	4106.2 402679.3	0.284 0.000	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	6949.6 164452.3	328.7 521.4	21336.9 21132.5	0.83	3855.6 378106.8	0.430 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 606	2108.9 38326.0	96.7 153.5	9941.7 9822.2	0.81	1434.9 140713.1	0.302 0.001	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	490.1 66783.6	-305.2 -494.8	13395.8 13109.4	0.93	2161.1 211928.5	0.252 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	750.9 81814.0	203.5 315.2	13436.7 13436.7	0.92	2156.3 211463.8	0.191 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	236.5 44623.3	94.4 108.8	9036.8 9005.5	0.93	1345.9 131985.8	0.102 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	888.1 55544.5	-225.4 -187.9	13313.9 12782.1	0.88	2153.0 211141.2	0.163 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1301.0 79672.1	156.6 134.8	13395.8 13395.8	0.88	2139.8 209843.8	0.162 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	558.7 42361.1	77.4 76.7	9036.8 8942.9	0.89	1341.0 131504.8	0.114 0.001	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1281.0 62111.3	-180.2 -238.6	13356.9 12984.1	0.87	2140.6 209918.1	0.197 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	1866.5 79806.4	128.5 155.3	13398.4 13398.4	0.86	2113.6 207273.1	0.203 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	870.7 41321.6	78.3 73.5	9007.5 8912.4	0.86	1332.4 130667.8	0.149 0.001	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1688.2 124906.2	-209.8 -255.0	20797.8 20565.5	0.89	3536.4 346802.9	0.147 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2448.3 141907.5	178.0 211.6	20855.9 20855.9	0.88	3504.1 343631.5	0.170 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1188.6 45721.4	82.1 67.1	10228.3 10084.3	0.85	1485.3 145660.3	0.166 0.001	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2096.4 113412.3	-203.1 -219.8	20681.7 20333.2	0.87	3520.5 345244.8	0.158 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3031.8 138240.3	185.1 201.6	20739.7 20797.8	0.86	3471.2 340406.3	0.196 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1512.0 45721.4	79.6 77.6	10228.3 10084.3	0.82	1470.8 144236.7	0.195 0.001	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2498.7 106910.8	-156.3 -193.9	20419.3 20185.5	0.86	3501.5 343380.0	0.172 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3617.9 129693.5	191.7 230.4	20594.6 20653.0	0.85	3431.1 336475.5	0.232 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1838.6 45155.2	80.8 92.2	10211.5 10066.5	0.81	1452.6 142452.8	0.234 0.001	OK
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	2894.5 148864.7	-160.8 -207.7	21108.9 20924.1	0.88	4373.7 428911.9	0.180 0.000	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4207.5 186950.5	261.2 298.6	21293.6 21386.0	0.86	4252.7 417044.0	0.256 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2171.3 45721.4	94.1 104.8	10228.3 10084.3	0.79	1430.4 140278.0	0.273 0.001	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	3285.9 148864.7	-155.3 -183.6	21108.9 20924.1	0.86	4342.3 425833.6	0.193 0.000	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	4798.1 178245.1	271.9 275.9	21201.3 21293.6	0.84	4183.6 410274.7	0.279 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2508.3 45721.4	88.3 101.4	10228.3 10084.3	0.78	1404.2 137706.9	0.304 0.001	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	3681.4 149143.3	-35.6 -185.1	21030.3 20928.1	0.91	4306.5 422325.9	0.214 0.000	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	5394.2 168647.9	170.6 271.7	21081.4 21183.6	0.85	4104.8 402541.5	0.309 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	2851.7 39329.4	34.1 90.8	9941.7 9862.0	0.81	1373.6 134705.7	0.342 0.001	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	494.9 73727.7	236.0 -853.2	13273.0 12945.7	0.97	2161.0 211921.6	0.423 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	442.4 81814.0	-374.9 -1352.9	13436.7 13109.4	0.95	2161.7 211992.2	0.633 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	375.3 79672.1	-163.0 -1306.8	13395.8 13109.4	0.96	2162.5 212071.0	0.612 0.006	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	491.6 79672.1	-165.8 -1327.1	13395.8 13109.4	0.96	2161.0 211926.2	0.627 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	372.9 81814.0	-365.8 -1300.9	13436.7 13109.4	0.96	2162.5 212073.6	0.606 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	64.2 73727.7	291.8 -684.2	13273.0 12945.7	0.99	2164.5 212267.2	0.319 0.003	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	1286.0 66783.6	107.8 -1688.1	13109.4 12618.4	0.94	2140.4 209899.6	0.845 0.008	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	709.6 81814.0	-338.8 -2021.2	13436.7 12782.1	0.95	2157.2 211550.5	0.946 0.010	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	781.8 75633.0	-111.9 -1850.2	13313.9 12782.1	0.95	2155.6 211395.8	0.878 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	890.9 75633.0	-111.6 -1845.7	13313.9 12782.1	0.94	2153.0 211134.0	0.883 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	913.0 81814.0	-346.4 -2034.2	13436.7 12782.1	0.94	2152.4 211076.8	0.963 0.010	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	2083.0 59284.9	-366.6 -1444.4	12901.3 12818.4	0.88	2101.1 206045.9	0.773 0.007	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	977.5 79806.4	-1006.5 -1930.1	13398.4 12984.1	0.92	2150.6 210901.8	0.902 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1186.2 77717.0	-945.0 -1792.6	13356.9 12984.1	0.91	2144.0 210253.8	0.853 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1285.4 77717.0	-945.2 -1793.3	13356.9 12984.1	0.90	2140.4 209901.9	0.859 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	1445.3 79806.4	-1004.1 -1922.7	13398.4 12984.1	0.90	2134.0 209275.1	0.923 0.009	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	3038.2 94718.4	-272.1 -1401.3	19868.6 20333.2	0.89	3470.8 340367.4	0.516 0.004	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1427.9 138240.3	-1183.1 -2531.7	20797.8 20565.5	0.93	3544.7 347620.8	0.733 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1616.1 138240.3	-1161.9 -2617.0	20797.8 20565.5	0.92	3538.9 347043.0	0.763 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1693.6 138240.3	-1161.8 -2616.7	20797.8 20565.5	0.92	3536.2 346784.4	0.766 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1830.4 138240.3	-1184.6 -2534.6	20797.8 20565.5	0.92	3531.3 346298.0	0.749 0.007	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	4014.5 87059.0	-860.7 -1443.4	19636.3 20100.9	0.83	3400.0 333423.0	0.556 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	1895.4 131319.8	-1768.4 -2241.3	20681.7 20333.2	0.89	3528.8 346054.0	0.662 0.006	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2055.1 131319.8	-1897.5 -2242.0	20681.7 20333.2	0.88	3522.3 345417.8	0.666 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2101.7 131319.8	-1897.3 -2242.1	20681.7 20333.2	0.88	3520.3 345222.3	0.668 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2207.3 131319.8	-1766.2 -2239.7	20681.7 20333.2	0.88	3515.6 344763.5	0.673 0.006	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 657	5010.6 102153.9	-2365.1 -706.6	20068.7 19834.9	0.86	3307.5 324355.4	0.850 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	2374.3 136528.3	-3039.2 -1562.0	20769.9 20185.5	0.90	3507.7 343991.6	0.898 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2497.4 117478.2	-2632.8 -1471.9	20419.3 20185.5	0.89	3501.6 343386.6	0.792 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2504.4 117478.2	-2633.6 -1471.9	20419.3 20185.5	0.89	3501.2 343351.6	0.793 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	2570.8 136528.3	-3046.7 -1563.7	20769.9 20185.5	0.90	3497.7 343011.6	0.908 0.009	OK
3F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	6666.7 178245.1	-2635.1 -1008.9	21293.6 20554.6	0.87	3905.6 383008.7	0.853 0.007	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	2283.4 217266.2	-3498.6 -1975.2	21459.3 20924.1	0.92	4414.8 432939.4	0.835 0.008	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	2950.3 162564.0	-2664.7 -861.4	21108.9 20924.1	0.91	4369.5 428496.8	0.692 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	2899.8 162564.0	-2665.4 -860.5	21108.9 20924.1	0.91	4373.3 428873.3	0.691 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	3516.5 217266.2	-3487.6 -1972.0	21459.3 20924.1	0.90	4321.9 423836.9	0.880 0.008	OK
2F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 709	8341.6 170133.9	-3160.6 -621.4	21201.3 20554.6	0.87	3579.4 351015.5	1.049 0.009	NG
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	2208.2 206389.5	-4020.0 -1385.7	21459.3 20924.1	0.93	4419.1 433369.1	0.949 0.009	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	3408.7 162564.0	-3139.0 -849.7	21108.9 20924.1	0.91	4331.6 424787.4	0.812 0.007	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	3290.5 162564.0	-3136.6 -849.3	21108.9 20924.1	0.91	4341.9 425795.2	0.807 0.007	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	4448.3 206389.5	-3942.8 -1410.5	21459.3 20924.1	0.90	4225.6 414391.2	1.022 0.010	NG
1F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 676	10017.8 160411.3	-3184.6 -156.5	21081.4 20774.8	0.87	3180.0 311848.6	1.141 0.010	NG
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	2129.3 177535.6	-4374.7 -896.0	21285.8 20928.1	0.93	4423.6 433804.8	1.024 0.010	NG
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	3867.4 156517.4	-4270.2 -268.6	21030.3 20928.1	0.92	4288.3 420539.8	1.080 0.010	NG
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	3686.2 156517.4	-4295.8 -268.8	21030.3 20928.1	0.92	4306.1 422281.3	1.078 0.010	NG
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	5390.3 177535.6	-4075.2 -1014.0	21285.8 20928.1	0.89	4105.3 402596.0	1.093 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	642.0 77613.1	239.7 -972.3	13354.8 13354.8	0.97	2158.6 211681.6	0.485 0.005	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	711.4 81814.0	-357.8 -1473.1	13436.7 13395.8	0.94	2157.2 211546.7	0.700 0.007	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	629.5 81814.0	-156.2 -1390.2	13436.7 13436.7	0.95	2158.8 211704.5	0.663 0.007	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	738.3 81814.0	-163.7 -1413.7	13436.7 13395.8	0.95	2156.6 211490.9	0.679 0.007	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	603.1 81814.0	-373.7 -1400.9	13436.7 13395.8	0.95	2159.3 211751.1	0.662 0.007	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	229.2 77613.1	306.9 -742.0	13354.8 13354.8	0.98	2163.8 212197.7	0.355 0.003	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	1484.5 71893.5	107.7 -1682.3	13232.1 13273.0	0.93	2132.3 209110.3	0.852 0.008	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1127.5 81814.0	-343.8 -2027.7	13436.7 13395.8	0.93	2146.0 210448.6	0.969 0.010	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1183.4 79672.1	-122.7 -1849.5	13395.8 13395.8	0.94	2144.1 210263.2	0.899 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1233.2 79672.1	-123.6 -1840.0	13395.8 13395.8	0.93	2142.3 210090.4	0.898 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 541	1220.5 81814.0	-367.0 -2016.2	13436.7 13354.8	0.93	2142.8 210135.1	0.969 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	176.4 71893.5	101.2 -1740.0	13232.1 13273.0	0.98	2164.1 212228.5	0.800 0.008	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	2339.8 65144.8	-362.6 -1445.5	13067.0 13315.5	0.88	2084.5 204415.7	0.790 0.007	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1558.8 79806.4	-1001.5 -1925.4	13398.4 13356.9	0.89	2129.0 208785.8	0.928 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	1753.3 79806.4	-938.4 -1782.4	13398.4 13398.4	0.89	2119.6 207861.2	0.878 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1745.5 79806.4	-938.6 -1782.2	13398.4 13356.9	0.89	2120.0 207900.4	0.877 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1855.0 79806.4	-997.7 -1904.7	13398.4 13356.9	0.88	2114.2 207334.5	0.935 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	128.7 65144.8	-343.6 -1411.0	13067.0 13315.5	0.97	2164.3 212249.4	0.645 0.007	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	3298.5 98932.8	-259.5 -1406.6	19984.8 20739.7	0.89	3453.8 338703.9	0.529 0.004	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2130.3 141907.5	-1169.0 -2538.6	20855.9 20855.9	0.91	3519.0 345100.0	0.760 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2327.7 141907.5	-1149.7 -2625.8	20855.9 20855.9	0.91	3510.0 344212.8	0.791 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2270.5 141907.5	-1149.5 -2625.5	20855.9 20855.9	0.91	3512.7 344478.0	0.789 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2364.0 141907.5	-1169.9 -2544.2	20855.9 20855.9	0.91	3508.2 344040.9	0.771 0.007	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	4252.0 90767.6	-818.2 -1459.9	19752.5 20565.5	0.83	3379.8 331442.6	0.572 0.004	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2697.2 134713.4	-1731.2 -2258.4	20739.7 20797.8	0.88	3490.9 342339.7	0.696 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2900.1 134713.4	-1855.6 -2257.4	20739.7 20797.8	0.87	3479.2 341194.4	0.700 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2799.6 134713.4	-1856.1 -2257.5	20739.7 20797.8	0.87	3485.1 341772.1	0.697 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2881.2 134713.4	-1733.6 -2256.7	20739.7 20739.7	0.87	3480.3 341304.7	0.702 0.007	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	5203.6 106910.8	-2351.3 -749.1	20185.5 20419.3	0.85	3287.2 322367.2	0.850 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	3263.0 140150.1	-3001.7 -1601.3	20828.3 20653.0	0.88	3456.2 338939.0	0.919 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3473.1 126467.0	-2613.6 -1514.2	20594.6 20653.0	0.87	3441.7 337511.6	0.824 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3335.0 126467.0	-2611.6 -1513.8	20594.6 20653.0	0.87	3451.3 338459.9	0.818 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3405.3 140150.1	-2989.2 -1600.2	20828.3 20594.6	0.88	3446.5 337981.9	0.922 0.009	OK
3F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	6757.3 186950.5	-2620.7 -1020.3	21386.0 21108.9	0.87	3889.8 381461.5	0.847 0.007	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	3210.2 223029.8	-3475.5 -2010.5	21459.3 21386.0	0.91	4348.7 426459.4	0.862 0.008	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4040.9 178245.1	-2640.6 -878.7	21293.6 21386.0	0.90	4270.5 418792.5	0.732 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	3878.2 178245.1	-2641.9 -880.8	21293.6 21386.0	0.90	4287.2 420432.9	0.725 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	4558.5 223029.8	-3454.0 -2028.1	21459.3 21293.6	0.89	4212.7 413128.5	0.911 0.008	OK
2F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	8306.6 178245.1	-3181.7 -631.1	21293.6 21016.5	0.87	3586.9 351756.0	1.043 0.009	NG
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	3145.7 217266.2	-4014.4 -1405.1	21459.3 21293.6	0.92	4354.0 426981.5	0.983 0.009	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	4604.7 170133.9	-3172.9 -869.4	21201.3 21293.6	0.90	4207.2 412588.8	0.868 0.008	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	4427.6 170133.9	-3170.7 -868.0	21201.3 21293.6	0.90	4228.0 414625.0	0.860 0.008	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	5722.2 217266.2	-3821.9 -1454.8	21459.3 21201.3	0.89	4057.5 397901.9	1.047 0.010	NG
1F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	9890.3 168647.9	-3229.3 -128.3	21183.6 20979.2	0.87	3212.9 315078.0	1.140 0.010	NG
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	3083.3 182245.3	-4326.9 -906.5	21336.9 21132.5	0.92	4359.0 427476.1	1.051 0.010	NG
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	5174.9 160411.3	-4107.6 -246.8	21081.4 21183.6	0.90	4134.9 405491.8	1.102 0.010	NG
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 621	4989.3 160411.3	-4135.7 -246.6	21081.4 21132.5	0.91	4159.3 407892.5	1.100 0.010	NG
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	6898.3 182245.3	-3847.6 -1158.7	21336.9 21132.5	0.87	3864.8 379010.3	1.106 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	297.5 34040.0	176.5 -542.8	8661.0 8911.5	0.97	1345.3 131924.6	0.428 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	217.8 44623.3	-191.1 -821.0	9005.5 8974.2	0.96	1346.0 132001.7	0.610 0.006	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	212.1 45823.0	-290.4 -808.6	9036.8 9005.5	0.95	1346.1 132006.3	0.599 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	303.5 43470.1	-183.0 -799.1	8974.2 8974.2	0.95	1345.2 131917.8	0.601 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	248.4 41293.9	-94.4 -761.0	8911.5 8942.9	0.96	1345.8 131975.0	0.571 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	44.7 34040.0	220.5 -371.0	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132087.0	0.279 0.003	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	665.2 25248.2	167.2 -767.3	8222.5 8786.3	0.94	1338.5 131260.2	0.629 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	509.3 43470.1	-156.2 -1144.9	8974.2 8911.5	0.94	1342.0 131603.9	0.864 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	522.0 45823.0	-210.8 -1222.8	9036.8 8942.9	0.94	1341.7 131579.3	0.919 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	546.6 41293.9	-151.9 -1143.1	8911.5 8911.5	0.93	1341.2 131530.0	0.865 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	523.2 37404.6	-97.6 -1058.4	8786.3 8848.9	0.94	1341.7 131577.0	0.805 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	58.2 25248.2	165.8 -806.8	8222.5 8786.3	0.98	1346.9 132084.4	0.596 0.006	OK
7F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1014.2 29053.6	-184.3 -721.7	8436.7 8690.4	0.88	1327.3 130160.2	0.610 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	784.9 43528.3	-731.8 -1125.5	8975.8 8848.9	0.89	1335.2 130934.5	0.845 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	818.2 44698.5	-1038.0 -1229.2	9007.5 8912.4	0.88	1334.1 130834.3	0.905 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	777.2 42403.4	-723.2 -1118.3	8944.1 8880.6	0.89	1335.4 130957.0	0.839 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	788.9 40280.6	-515.0 -1009.8	8880.6 8817.2	0.89	1335.0 130922.7	0.773 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	74.7 29053.6	-172.3 -698.1	8436.7 8690.4	0.97	1346.8 132080.3	0.512 0.005	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1428.1 37689.7	-135.6 -543.3	9796.1 9868.1	0.88	1474.9 144638.5	0.475 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1171.0 50736.0	-767.6 -1234.3	10228.3 10012.2	0.88	1486.0 145728.0	0.851 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1120.8 50736.0	-1056.5 -1422.4	10228.3 10084.3	0.87	1487.9 145915.8	0.950 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	913.2 50736.0	-759.2 -1232.3	10228.3 10012.2	0.89	1494.9 146604.0	0.833 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1065.1 50736.0	-504.9 -941.6	10228.3 9940.2	0.89	1489.9 146114.0	0.674 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	37.3 37689.7	-127.2 -538.7	9796.1 9868.1	0.98	1508.8 147961.2	0.354 0.004	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1834.3 36012.8	-411.1 -590.2	9724.1 9868.1	0.81	1452.9 142478.3	0.522 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1552.8 50736.0	-1013.3 -1165.9	10228.3 10012.2	0.84	1468.7 144032.4	0.822 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1424.4 50736.0	-1255.6 -1365.6	10228.3 10084.3	0.84	1475.1 144655.8	0.923 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1053.2 50736.0	-1005.0 -1163.2	10228.3 10012.2	0.87	1490.4 146155.0	0.787 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1349.5 50736.0	-765.4 -937.4	10228.3 9940.2	0.85	1478.5 144994.4	0.679 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	10.6 36012.8	-403.2 -580.1	9724.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.3	0.380 0.004	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2222.5 35566.8	-635.7 -287.1	9704.0 9849.0	0.82	1426.7 139911.1	0.597 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1924.4 50107.7	-1230.5 -905.1	10211.5 9994.0	0.83	1447.2 141925.9	0.896 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1724.2 50107.7	-1388.3 -1157.2	10211.5 10066.5	0.83	1459.4 143117.1	0.962 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1192.6 50107.7	-1241.2 -901.1	10211.5 9994.0	0.87	1485.2 145644.9	0.850 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1640.4 50107.7	-1004.9 -653.7	10211.5 9921.5	0.85	1464.1 143576.4	0.751 0.007	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2588.3 36012.8	-570.6 -87.1	9724.1 9868.1	0.85	1397.4 137042.1	0.611 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2283.7 50736.0	-1133.1 -710.5	10228.3 10012.2	0.83	1422.1 139461.2	0.879 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2021.4 50736.0	-1345.6 -1042.1	10228.3 10084.3	0.82	1440.9 141302.0	0.965 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1334.2 50736.0	-1136.2 -687.5	10228.3 10012.2	0.87	1479.2 145061.4	0.806 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1944.6 50736.0	-906.0 -438.3	10228.3 9940.2	0.85	1445.9 141798.6	0.729 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	6.8 36012.8	-575.5 -81.7	9724.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.4	0.379 0.004	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2940.4 37689.7	-547.4 -177.1	9796.1 9868.1	0.82	1365.1 133868.8	0.621 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2639.9 50736.0	-1244.4 -825.8	10228.3 10012.2	0.81	1393.0 136602.1	0.969 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2318.3 50736.0	-1384.0 -1096.4	10228.3 10084.3	0.81	1419.5 139201.7	1.007 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1475.3 50736.0	-1260.1 -811.9	10228.3 10012.2	0.86	1472.6 144415.0	0.887 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2253.1 50736.0	-984.9 -559.3	10228.3 9940.2	0.83	1424.4 139687.6	0.797 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	29.0 37689.7	-494.2 -155.9	9796.1 9868.1	0.98	1508.8 147962.1	0.325 0.003	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	3293.7 35535.9	-1315.6 -147.9	9702.6 9742.5	0.83	1328.5 130277.9	1.138 0.010	NG
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 606	3014.0 41458.2	-1349.3 -691.5	9941.7 9822.2	0.80	1357.8 133154.4	1.075 0.010	NG
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	2624.6 41458.2	-1385.2 -1050.5	9941.7 9862.0	0.78	1394.3 136733.5	1.029 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	1615.3 41458.2	-1454.5 -658.1	9941.7 9862.0	0.86	1465.4 143709.8	1.023 0.010	NG
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 614	2555.2 41458.2	-1388.8 -440.6	9941.7 9782.3	0.84	1400.3 137319.8	1.082 0.010	NG
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	59.6 35535.9	-1483.5 -174.1	9702.6 9742.5	0.98	1508.7 147957.7	0.969 0.010	OK

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	494.9 60776.3	-230.9 -362.1	13273.0 12945.7	0.93	2161.0 211921.6	0.194 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	642.0 77613.1	184.7 205.0	13354.8 13354.8	0.91	2158.6 211681.6	0.135 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	297.5 41293.9	114.4 129.1	8661.0 8911.5	0.92	1345.3 131924.6	0.123 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	1286.0 50960.3	-273.7 -271.1	13109.4 12618.4	0.84	2140.4 209899.6	0.211 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	1484.5 73727.7	52.2 16.3	13232.1 13273.0	0.91	2132.3 209110.3	0.135 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	665.2 37404.6	36.5 26.3	8222.5 8786.3	0.89	1338.5 131260.2	0.105 0.000	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	2083.0 56647.1	-244.7 -262.3	12901.3 12818.4	0.81	2101.1 206045.9	0.265 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	2339.8 75708.6	20.3 55.1	13067.0 13315.5	0.88	2084.5 204415.7	0.202 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1014.2 34787.7	49.8 53.4	8436.7 8690.4	0.83	1327.3 130160.2	0.154 0.000	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	3038.2 113412.3	-346.6 -431.7	19868.6 20333.2	0.85	3470.8 340367.4	0.259 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	3298.5 134713.4	-23.0 -27.0	19984.8 20739.7	0.86	3453.8 338703.9	0.172 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1428.1 39486.6	46.7 40.4	9796.1 9868.1	0.82	1474.9 144638.5	0.172 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	4014.5 103434.8	-355.4 -426.0	19636.3 20100.9	0.82	3400.0 333423.0	0.306 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	4252.0 124906.2	-58.1 -88.4	19752.5 20565.5	0.85	3379.8 331442.6	0.237 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1834.3 39486.6	37.5 18.4	9724.1 9868.1	0.84	1452.9 142478.3	0.210 0.000	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 657	5010.6 93545.4	-395.0 -527.4	20068.7 19834.9	0.80	3307.5 324355.4	0.377 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	5203.6 117478.2	-156.2 -212.2	20185.5 20419.3	0.82	3287.2 322367.2	0.309 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2222.5 38997.6	-11.0 -28.0	9704.0 9849.0	0.83	1426.7 139911.1	0.245 0.000	OK
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	6666.7 126192.2	-537.8 -630.3	21293.6 20554.6	0.79	3905.6 383008.7	0.441 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	6757.3 162564.0	-286.0 -346.7	21386.0 21108.9	0.81	3889.8 381461.5	0.386 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2588.3 39486.6	-36.1 -41.9	9724.1 9868.1	0.76	1397.4 137042.1	0.289 0.000	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 709	8341.6 126192.2	-545.0 -582.5	21201.3 20554.6	0.75	3579.4 351015.5	0.510 0.002	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	8306.6 155488.3	-312.5 -341.9	21293.6 21016.5	0.78	3586.9 351756.0	0.458 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2940.4 39486.6	-55.4 -56.1	9796.1 9868.1	0.73	1365.1 133868.8	0.329 0.000	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 676	10017.8 139022.2	-450.5 -545.4	21081.4 20774.8	0.75	3180.0 311848.6	0.581 0.002	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	9890.3 152763.7	-322.7 -277.8	21183.6 20979.2	0.76	3212.9 315078.0	0.530 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	3293.7 36431.1	-99.7 -59.6	9702.6 9742.5	0.76	1328.5 130277.9	0.395 0.001	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	442.4 66783.6	-330.2 -506.6	13436.7 13109.4	0.93	2161.7 211992.2	0.253 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	711.4 79672.1	137.0 192.4	13436.7 13395.8	0.92	2157.2 211546.7	0.136 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	217.8 43470.1	27.4 25.7	9005.5 8974.2	0.93	1346.0 132001.7	0.043 0.000	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	709.6 55544.5	-291.3 -228.1	13436.7 12782.1	0.90	2157.2 211550.5	0.178 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1127.5 79672.1	29.2 -4.6	13436.7 13395.8	0.95	2146.0 210448.6	0.097 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	509.3 41293.9	-21.1 -20.5	8974.2 8911.5	0.89	1342.0 131603.9	0.071 0.000	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	977.5 62111.3	-253.0 -275.0	13398.4 12984.1	0.88	2150.6 210901.8	0.189 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1558.8 77717.0	5.2 31.7	13398.4 13356.9	0.92	2129.0 208785.8	0.130 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	784.9 39278.5	-12.6 -11.5	8975.8 8848.9	0.86	1335.2 130934.5	0.097 0.000	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1427.9 124906.2	-347.6 -425.0	20797.8 20565.5	0.90	3544.7 347620.8	0.178 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2130.3 141907.5	-29.6 -24.2	20855.9 20855.9	0.89	3519.0 345100.0	0.110 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1171.0 43488.4	-16.5 -21.2	10228.3 10012.2	0.85	1486.0 145728.0	0.129 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	1895.4 113412.3	-352.1 -405.8	20681.7 20333.2	0.88	3528.8 346054.0	0.195 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2697.2 138240.3	-50.0 -61.6	20739.7 20797.8	0.87	3490.9 342339.7	0.145 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1552.8 43488.4	-20.7 -31.8	10228.3 10012.2	0.84	1468.7 144032.4	0.174 0.000	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	2374.3 106910.8	-356.3 -465.7	20769.9 20185.5	0.87	3507.7 343991.6	0.234 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	3263.0 129693.5	-105.7 -134.7	20828.3 20653.0	0.86	3456.2 338939.0	0.191 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1924.4 42949.9	-47.2 -59.9	10211.5 9994.0	0.81	1447.2 141925.9	0.226 0.000	OK
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	2283.4 148864.7	-487.6 -561.4	21459.3 20924.1	0.88	4414.8 432939.4	0.222 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	3210.2 186950.5	-195.9 -243.6	21459.3 21386.0	0.88	4348.7 426459.4	0.199 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2283.7 43488.4	-57.0 -66.0	10228.3 10012.2	0.79	1422.1 139461.2	0.264 0.000	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	2208.2 148864.7	-497.7 -510.1	21459.3 20924.1	0.88	4419.1 433369.1	0.207 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	3145.7 178245.1	-210.8 -228.7	21459.3 21293.6	0.87	4354.0 426981.5	0.193 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2639.9 43488.4	-54.4 -64.0	10228.3 10012.2	0.77	1393.0 136602.1	0.299 0.000	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	2129.3 149143.3	-358.4 -466.4	21285.8 20928.1	0.89	4423.6 433804.8	0.196 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	3083.3 164452.3	-188.1 -149.0	21336.9 21132.5	0.88	4359.0 427476.1	0.183 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 606	3014.0 38326.0	-49.3 -45.1	9941.7 9822.2	0.73	1357.8 133154.4	0.333 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	375.3 66783.6	-312.9 -516.2	13395.8 13109.4	0.94	2162.5 212071.0	0.254 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	629.5 81814.0	181.3 281.3	13436.7 13436.7	0.93	2158.8 211704.5	0.168 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	212.1 44623.3	83.9 92.1	9036.8 9005.5	0.93	1346.1 132006.3	0.088 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	781.8 55544.5	-259.2 -228.5	13313.9 12782.1	0.89	2155.6 211395.8	0.169 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1183.4 79672.1	99.2 75.0	13395.8 13395.8	0.89	2144.1 210263.2	0.130 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	522.0 42361.1	49.3 47.7	9036.8 8942.9	0.89	1341.7 131579.3	0.091 0.000	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1186.2 62111.3	-218.1 -269.4	13356.9 12984.1	0.87	2144.0 210253.8	0.202 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	1753.3 79806.4	75.1 106.1	13398.4 13398.4	0.87	2119.6 207861.2	0.175 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	818.2 41321.6	54.8 51.4	9007.5 8912.4	0.86	1334.1 130834.3	0.128 0.000	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1616.1 124906.2	-281.5 -342.8	20797.8 20565.5	0.90	3538.9 347043.0	0.166 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2327.7 141907.5	83.0 101.4	20855.9 20855.9	0.88	3510.0 344212.8	0.137 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1120.8 45721.4	54.5 42.5	10228.3 10084.3	0.86	1487.9 145915.8	0.143 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2055.1 113412.3	-277.4 -314.2	20681.7 20333.2	0.87	3522.3 345417.8	0.179 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2900.1 138240.3	78.1 78.7	20739.7 20797.8	0.86	3479.2 341194.4	0.159 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1424.4 45721.4	50.6 45.0	10228.3 10084.3	0.83	1475.1 144655.8	0.170 0.000	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2497.4 106910.8	-273.3 -336.6	20419.3 20185.5	0.86	3501.6 343386.6	0.207 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3473.1 129693.5	38.7 50.7	20594.6 20653.0	0.86	3441.7 337511.6	0.181 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1724.2 45155.2	37.7 37.9	10211.5 10066.5	0.81	1459.4 143117.1	0.192 0.000	OK
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	2950.3 148864.7	-326.4 -399.6	21108.9 20924.1	0.87	4369.5 428496.8	0.220 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4040.9 186950.5	36.8 47.5	21293.6 21386.0	0.87	4270.5 418792.5	0.199 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2021.4 45721.4	39.0 41.8	10228.3 10084.3	0.80	1440.9 141302.0	0.224 0.000	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	3408.7 148864.7	-360.1 -374.9	21108.9 20924.1	0.85	4331.6 424787.4	0.236 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	4604.7 178245.1	20.0 30.8	21201.3 21293.6	0.87	4207.2 412588.8	0.223 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2318.3 45721.4	37.6 39.0	10228.3 10084.3	0.78	1419.5 139201.7	0.251 0.000	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	3867.4 149143.3	-145.4 -322.3	21030.3 20928.1	0.88	4288.3 420539.8	0.250 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	5174.9 168647.9	-0.1 77.2	21081.4 21183.6	0.91	4134.9 405491.8	0.262 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	2624.6 39329.4	-5.7 34.8	9941.7 9862.0	0.89	1394.3 136733.5	0.288 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	150.5 60776.3	70.4 392.5	13273.0 12945.7	0.97	2164.3 212240.6	0.188 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	384.8 77613.1	894.4 1345.9	13354.8 13354.8	0.94	2162.4 212060.6	0.617 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	343.2 41293.9	354.0 641.8	8661.0 8911.5	0.93	1344.7 131869.7	0.486 0.005	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	200.1 50960.3	442.9 961.7	13109.4 12618.4	0.95	2164.0 212215.7	0.441 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	751.7 73727.7	1323.4 1748.0	13232.1 13273.0	0.91	2156.3 211462.1	0.800 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	871.2 37404.6	438.4 717.9	8222.5 8786.3	0.88	1332.4 130666.4	0.585 0.005	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	179.9 56647.1	1336.0 1072.7	12901.3 12818.4	0.95	2164.1 212226.7	0.602 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1119.3 75708.6	1874.6 1814.8	13067.0 13315.5	0.88	2146.2 210474.9	0.860 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1458.7 34787.7	607.7 625.5	8436.7 8690.4	0.80	1306.2 128097.3	0.560 0.005	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1869.2 134713.4	1438.4 3025.0	19984.8 20739.7	0.91	3529.8 346153.5	0.879 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2045.9 39486.6	112.2 492.1	9796.1 9868.1	0.86	1439.2 141139.6	0.505 0.003	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2619.3 124906.2	1410.8 3399.4	19752.5 20565.5	0.90	3495.2 342757.7	1.007 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2646.6 39486.6	48.7 1022.7	9724.1 9868.1	0.86	1392.4 136544.5	0.900 0.007	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	3362.8 117478.2	1433.2 3386.2	20185.5 20419.3	0.88	3449.4 338272.1	1.027 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3241.3 38997.6	324.3 1019.3	9704.0 9849.0	0.81	1334.2 130835.9	0.931 0.008	OK
3F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	4118.5 162564.0	2066.6 3327.3	21386.0 21108.9	0.87	4262.3 417987.2	0.858 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3833.8 39486.6	492.7 724.2	9724.1 9868.1	0.74	1264.5 124002.5	0.787 0.006	OK
2F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	4868.0 155488.3	3010.4 2588.5	21293.6 21016.5	0.84	4174.9 409414.8	0.811 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4422.2 39486.6	577.1 573.8	9796.1 9868.1	0.67	1183.7 116082.0	0.738 0.005	OK
1F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	5617.8 152763.7	4046.2 1610.8	21183.6 20979.2	0.87	4072.8 399408.7	1.079 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	5013.9 36431.1	1103.2 471.2	9702.6 9742.5	0.74	1090.9 106981.0	1.140 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	293.7 66783.6	31.1 269.0	13436.7 13109.4	0.96	2163.3 212149.4	0.143 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	622.8 79672.1	1037.5 1467.4	13436.7 13395.8	0.92	2158.9 211716.5	0.678 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	413.4 43470.1	463.1 675.1	9005.5 8974.2	0.92	1343.7 131770.0	0.511 0.005	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	414.8 55544.5	427.6 973.1	13436.7 12782.1	0.94	2162.1 212026.2	0.457 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1008.7 79672.1	1349.9 1820.5	13436.7 13395.8	0.90	2149.7 210812.8	0.844 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	1069.4 41293.9	608.6 894.9	8974.2 8911.5	0.86	1325.1 129944.5	0.710 0.007	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	477.9 62111.3	1383.6 1070.1	13398.4 12984.1	0.92	2161.2 211945.3	0.631 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1391.8 77717.0	1976.0 1839.2	13398.4 13356.9	0.87	2136.2 209493.0	0.914 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	1795.8 39278.5	755.0 778.2	8975.8 8848.9	0.79	1285.2 126038.1	0.681 0.006	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	145.4 124906.2	656.4 2392.6	20797.8 20565.5	0.98	3565.5 349656.0	0.664 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2206.2 141907.5	1703.8 3271.0	20855.9 20855.9	0.91	3515.7 344768.4	0.949 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2515.1 43488.4	310.1 667.2	10228.3 10012.2	0.82	1403.7 137651.4	0.638 0.005	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3040.5 138240.3	1728.2 3400.7	20739.7 20797.8	0.89	3470.6 340353.1	1.013 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3241.1 43488.4	285.1 1139.0	10228.3 10012.2	0.83	1334.2 130838.5	1.000 0.009	NG
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	3879.3 129693.5	1752.4 3361.6	20828.3 20653.0	0.87	3410.9 334499.3	1.032 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3970.4 42949.9	505.1 1105.3	10211.5 9994.0	0.78	1246.8 122264.6	1.026 0.009	NG
3F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	4784.9 186950.5	2392.9 3663.6	21459.3 21386.0	0.87	4185.3 410435.4	0.952 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4705.1 43488.4	645.0 872.5	10228.3 10012.2	0.71	1140.8 111873.7	0.933 0.008	OK
2F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	5696.5 178245.1	3334.4 2882.1	21459.3 21293.6	0.83	4061.3 398275.3	0.908 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5442.1 43488.4	802.4 741.1	10228.3 10012.2	0.66	1016.5 99680.7	0.945 0.008	OK
1F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	6620.4 164452.3	3894.6 1979.2	21336.9 21132.5	0.85	3913.6 383791.7	1.082 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 606	6195.0 38326.0	903.7 584.3	9941.7 9822.2	0.67	878.8 86185.2	1.109 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	296.7 66783.6	27.2 264.4	13395.8 13109.4	0.96	2163.3 212146.8	0.141 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	635.9 81814.0	1033.1 1454.3	13436.7 13436.7	0.92	2158.7 211692.9	0.673 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	410.6 44623.3	483.2 669.9	9036.8 9005.5	0.92	1343.7 131774.3	0.506 0.005	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	427.6 55544.5	424.0 965.3	13313.9 12782.1	0.94	2161.9 212010.7	0.454 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1051.9 79672.1	1350.2 1818.0	13395.8 13395.8	0.90	2148.4 210685.1	0.844 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1118.9 42361.1	616.7 919.4	9036.8 8942.9	0.86	1323.0 129741.0	0.731 0.007	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	497.8 62111.3	1374.4 1060.2	13356.9 12984.1	0.92	2161.0 211917.5	0.628 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	1468.8 79806.4	1977.6 1834.7	13398.4 13398.4	0.87	2133.0 209176.7	0.919 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	1887.1 41321.6	752.7 769.6	9007.5 8912.4	0.79	1278.8 125407.4	0.684 0.006	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	173.1 124906.2	659.3 2377.1	20797.8 20565.5	0.98	3565.4 349647.1	0.660 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2315.0 141907.5	1704.3 3271.7	20855.9 20855.9	0.90	3510.6 344272.1	0.953 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2652.2 45721.4	319.0 671.4	10228.3 10084.3	0.82	1391.9 136496.3	0.651 0.005	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3182.4 138240.3	1733.9 3395.1	20739.7 20797.8	0.89	3461.6 339462.8	1.016 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3423.0 45721.4	302.6 1129.6	10228.3 10084.3	0.83	1314.0 128862.1	1.008 0.009	NG
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	4051.3 129693.5	1761.7 3351.2	20594.6 20653.0	0.87	3396.9 333123.6	1.036 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	4196.1 45155.2	511.5 1089.0	10211.5 10066.5	0.78	1216.1 119259.2	1.034 0.009	NG
3F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4990.9 186950.5	2396.3 3650.3	21293.6 21386.0	0.86	4159.1 407872.9	0.958 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4973.4 45721.4	653.3 868.3	10228.3 10084.3	0.71	1097.6 107639.3	0.952 0.008	OK
2F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	5931.0 178245.1	3333.5 2875.3	21201.3 21293.6	0.83	4025.9 394804.2	0.918 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	5753.4 45721.4	802.0 734.3	10228.3 10084.3	0.66	959.6 94104.9	0.972 0.009	OK
1F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	6872.6 168647.9	3856.4 1981.3	21081.4 21183.6	0.85	3869.4 379460.0	1.086 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	6548.8 39329.4	837.6 590.7	9941.7 9862.0	0.65	814.1 79840.4	1.098 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	298.1 66783.6	28.6 263.9	13395.8 13109.4	0.96	2163.3 212145.6	0.141 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	633.5 79672.1	1042.0 1468.3	13436.7 13395.8	0.92	2158.7 211697.1	0.679 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	427.6 43470.1	468.9 680.2	8974.2 8974.2	0.92	1343.5 131747.6	0.515 0.005	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	429.4 55544.5	427.3 964.2	13313.9 12782.1	0.94	2161.9 212008.5	0.454 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1040.7 79672.1	1354.3 1817.5	13395.8 13395.8	0.90	2148.7 210718.6	0.844 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	1083.9 41293.9	609.7 894.0	8911.5 8911.5	0.86	1324.5 129885.8	0.710 0.007	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	500.0 62111.3	1371.7 1057.2	13356.9 12984.1	0.92	2160.9 211914.4	0.627 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1444.3 77717.0	1977.0 1834.3	13398.4 13356.9	0.87	2134.1 209279.5	0.916 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	1804.8 40280.6	754.6 773.5	8944.1 8880.6	0.79	1284.6 125977.1	0.679 0.006	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	177.3 124906.2	663.0 2367.8	20797.8 20565.5	0.98	3565.4 349645.6	0.658 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2278.3 141907.5	1707.1 3268.8	20855.9 20855.9	0.90	3512.3 344442.0	0.951 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2526.5 43488.4	310.6 664.2	10228.3 10012.2	0.82	1402.7 137557.0	0.637 0.005	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3133.5 138240.3	1734.3 3396.4	20739.7 20797.8	0.89	3464.7 339774.1	1.015 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3254.2 43488.4	285.6 1134.9	10228.3 10012.2	0.83	1332.8 130699.6	0.999 0.009	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3989.2 129693.5	1758.5 3354.9	20594.6 20653.0	0.87	3402.0 333626.9	1.035 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3981.7 42949.9	502.6 1101.5	10211.5 9994.0	0.78	1245.2 122117.1	1.025 0.009	NG
3F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4916.0 186950.5	2398.6 3657.2	21293.6 21386.0	0.87	4168.8 408816.6	0.956 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4711.4 43488.4	643.9 871.6	10228.3 10012.2	0.71	1139.8 111775.8	0.933 0.008	OK
2F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	5842.4 178245.1	3340.3 2876.0	21201.3 21293.6	0.83	4039.4 396132.7	0.916 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5440.7 43488.4	800.2 738.6	10228.3 10012.2	0.66	1016.7 99706.7	0.943 0.008	OK
1F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 621	6769.8 164452.3	3871.9 1977.1	21081.4 21132.5	0.85	3887.6 381245.4	1.084 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	6178.7 39329.4	906.7 582.8	9941.7 9862.0	0.67	881.8 86476.0	1.107 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	291.3 66783.6	35.1 267.7	13436.7 13109.4	0.96	2163.3 212151.3	0.142 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	620.5 79672.1	1044.1 1481.5	13436.7 13395.8	0.92	2158.9 211720.5	0.684 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	425.6 42361.1	446.2 686.4	8911.5 8942.9	0.92	1343.5 131750.8	0.520 0.005	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	409.9 55544.5	429.6 965.7	13436.7 12782.1	0.94	2162.1 212032.0	0.454 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 541	1000.7 77613.1	1358.9 1813.2	13436.7 13354.8	0.90	2149.9 210836.0	0.839 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	1019.6 39277.2	602.6 862.4	8786.3 8848.9	0.86	1327.1 130139.5	0.683 0.007	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	473.9 62111.3	1369.8 1052.1	13398.4 12984.1	0.92	2161.3 211950.8	0.625 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1368.8 77717.0	1971.4 1834.7	13398.4 13356.9	0.87	2137.2 209584.1	0.911 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	1690.2 38313.3	758.4 781.5	8880.6 8817.2	0.79	1292.3 126729.1	0.673 0.006	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	142.1 124906.2	667.1 2362.3	20797.8 20565.5	0.98	3565.5 349656.9	0.656 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2170.0 141907.5	1709.2 3257.8	20855.9 20855.9	0.91	3517.3 344927.9	0.944 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2352.3 41415.1	304.5 658.0	10228.3 9940.2	0.83	1416.8 138942.9	0.618 0.005	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2991.9 134713.4	1729.4 3400.4	20739.7 20739.7	0.89	3473.7 340648.9	1.010 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3023.3 41415.1	270.6 1141.4	10228.3 9940.2	0.83	1356.9 133062.4	0.984 0.009	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3816.7 126467.0	1746.2 3365.1	20828.3 20594.6	0.87	3415.9 334984.8	1.030 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3695.4 40902.2	494.1 1115.5	10211.5 9921.5	0.78	1281.8 125700.9	1.009 0.009	NG
3F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	4696.7 178245.1	2399.8 3672.8	21459.3 21293.6	0.87	4196.1 411500.0	0.949 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4372.1 41415.1	638.4 878.1	10228.3 9940.2	0.72	1191.0 116801.4	0.908 0.008	OK
2F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	5577.7 170133.9	3349.2 2877.0	21459.3 21201.3	0.83	4078.7 399979.9	0.906 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	5049.7 41415.1	797.2 742.6	10228.3 9940.2	0.66	1084.9 106392.9	0.907 0.007	OK
1F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	6466.9 164452.3	3917.7 1966.8	21336.9 21132.5	0.85	3939.7 386348.5	1.080 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 614	5740.0 37360.5	988.3 579.5	9941.7 9782.3	0.69	962.0 94344.4	1.120 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	153.4 60776.3	69.4 385.2	13273.0 12945.7	0.97	2164.2 212239.4	0.185 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	381.2 77613.1	892.3 1337.7	13354.8 13354.8	0.94	2162.5 212064.6	0.613 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	336.2 41293.9	357.9 640.1	8661.0 8911.5	0.93	1344.8 131878.7	0.484 0.005	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	206.0 50960.3	445.2 943.4	13109.4 12618.4	0.95	2164.0 212212.3	0.433 0.004	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	742.9 73727.7	1319.6 1726.1	13232.1 13273.0	0.91	2156.5 211481.1	0.790 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	858.2 37404.6	444.2 713.6	8222.5 8786.3	0.88	1332.9 130708.5	0.580 0.005	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	182.6 56647.1	1311.4 1044.1	12901.3 12818.4	0.95	2164.1 212225.3	0.591 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1111.1 75708.6	1868.5 1796.8	13067.0 13315.5	0.88	2146.5 210501.2	0.857 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1439.6 34787.7	609.5 619.3	8436.7 8690.4	0.80	1307.3 128201.0	0.553 0.005	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1861.4 134713.4	1445.6 2995.6	19984.8 20739.7	0.91	3530.1 346182.9	0.871 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2020.4 39486.6	121.5 489.1	9796.1 9868.1	0.86	1440.9 141308.6	0.500 0.003	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2617.1 124906.2	1413.0 3395.2	19752.5 20565.5	0.90	3495.3 342769.5	1.005 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2625.3 39486.6	52.3 1013.1	9724.1 9868.1	0.86	1394.2 136727.8	0.892 0.007	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	3370.1 117478.2	1428.2 3385.3	20185.5 20419.3	0.88	3448.9 338222.3	1.027 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3229.6 38997.6	323.0 1016.6	9704.0 9849.0	0.81	1335.4 130959.8	0.928 0.008	OK
3F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	4151.0 162564.0	2074.6 3330.9	21386.0 21108.9	0.87	4258.8 417645.0	0.860 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3834.4 39486.6	494.1 725.8	9724.1 9868.1	0.74	1264.4 123995.0	0.788 0.006	OK
2F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	4933.9 155488.3	3036.2 2576.6	21293.6 21016.5	0.84	4166.5 408592.5	0.819 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4437.7 39486.6	583.6 571.8	9796.1 9868.1	0.67	1181.4 115859.2	0.744 0.005	OK
1F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	5722.3 152763.7	4030.2 1589.8	21183.6 20979.2	0.87	4057.4 397899.9	1.081 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	5047.2 36431.1	1098.3 464.9	9702.6 9742.5	0.74	1085.3 106433.8	1.141 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	150.5 73727.7	-47.3 -61.2	13273.0 12945.7	0.96	2164.3 212240.6	0.039 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	293.7 81814.0	-15.2 -17.9	13436.7 13109.4	0.94	2163.3 212149.4	0.030 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	296.7 79672.1	-1.8 -3.1	13395.8 13109.4	0.95	2163.3 212146.8	0.024 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	298.1 79672.1	-1.2 -2.9	13395.8 13109.4	0.96	2163.3 212145.6	0.024 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	291.3 81814.0	17.3 17.7	13436.7 13109.4	0.94	2163.3 212151.3	0.030 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	153.4 73727.7	53.3 65.0	13273.0 12945.7	0.96	2164.2 212239.4	0.041 0.000	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	200.1 66783.6	-42.7 -43.7	13109.4 12618.4	0.95	2164.0 212215.7	0.035 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	414.8 81814.0	-17.3 -20.7	13436.7 12782.1	0.93	2162.1 212026.2	0.041 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	427.6 75633.0	-5.6 -7.8	13313.9 12782.1	0.94	2161.9 212010.7	0.037 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	429.4 75633.0	-4.8 -7.1	13313.9 12782.1	0.94	2161.9 212008.5	0.037 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	409.9 81814.0	9.2 7.4	13436.7 12782.1	0.94	2162.1 212032.0	0.036 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	206.0 66783.6	41.1 35.6	13109.4 12618.4	0.95	2164.0 212212.3	0.034 0.000	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	179.9 59284.9	-40.9 -48.9	12901.3 12818.4	0.95	2164.1 212226.7	0.036 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	477.9 79806.4	-22.0 -25.4	13398.4 12984.1	0.93	2161.2 211945.3	0.048 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	497.8 77717.0	-12.9 -14.0	13356.9 12984.1	0.92	2161.0 211917.5	0.044 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	500.0 77717.0	-11.8 -13.1	13356.9 12984.1	0.92	2160.9 211914.4	0.044 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	473.9 79806.4	-0.7 -2.1	13398.4 12984.1	0.95	2161.3 211950.8	0.037 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	182.6 59284.9	30.9 31.9	12901.3 12818.4	0.95	2164.1 212225.3	0.028 0.000	OK
6F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	145.4 138240.3	-34.0 -37.4	20797.8 20565.5	0.97	3565.5 349656.0	0.017 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	173.1 138240.3	-24.2 -28.2	20797.8 20565.5	0.97	3565.4 349647.1	0.016 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	177.3 138240.3	-22.5 -26.5	20797.8 20565.5	0.97	3565.4 349645.6	0.016 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	142.1 138240.3	-7.7 -11.8	20797.8 20565.5	0.97	3565.5 349656.9	0.010 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	384.8 77613.1	-85.1 -110.7	13354.8 13354.8	0.94	2162.4 212060.6	0.077 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	622.8 81814.0	-48.3 -52.8	13436.7 13395.8	0.92	2158.9 211716.5	0.069 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	635.9 81814.0	-1.6 -0.8	13436.7 13436.7	0.93	2158.7 211692.9	0.048 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	633.5 81814.0	10.2 11.6	13436.7 13395.8	0.92	2158.7 211697.1	0.052 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	620.5 81814.0	44.0 48.8	13436.7 13395.8	0.92	2158.9 211720.5	0.067 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	381.2 77613.1	78.0 103.4	13354.8 13354.8	0.94	2162.5 212064.6	0.074 0.000	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	751.7 71893.5	-67.1 -60.6	13232.1 13273.0	0.90	2156.3 211462.1	0.085 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1008.7 81814.0	-39.1 -37.8	13436.7 13395.8	0.89	2149.7 210812.8	0.092 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1051.9 79672.1	0.2 1.1	13395.8 13395.8	0.93	2148.4 210685.1	0.079 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1040.7 79672.1	10.7 10.5	13395.8 13395.8	0.89	2148.7 210718.6	0.082 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 541	1000.7 81814.0	39.8 40.3	13436.7 13354.8	0.89	2149.9 210836.0	0.092 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	742.9 71893.5	64.0 60.2	13232.1 13273.0	0.90	2156.5 211481.1	0.083 0.000	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1119.3 65144.8	-53.8 -59.6	13067.0 13315.5	0.88	2146.2 210474.9	0.110 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1391.8 79806.4	-27.6 -30.6	13398.4 13356.9	0.87	2136.2 209493.0	0.117 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	1468.8 79806.4	2.3 3.2	13398.4 13398.4	0.88	2133.0 209176.7	0.111 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1444.3 79806.4	12.4 12.9	13398.4 13356.9	0.87	2134.1 209279.5	0.113 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1368.8 79806.4	33.4 38.3	13398.4 13356.9	0.88	2137.2 209584.1	0.118 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1111.1 65144.8	54.0 62.3	13067.0 13315.5	0.88	2146.5 210501.2	0.111 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1869.2 98932.8	-73.7 -64.1	19984.8 20739.7	0.87	3529.8 346153.5	0.112 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2206.2 141907.5	-39.0 -32.6	20855.9 20855.9	0.89	3515.7 344768.4	0.116 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2315.0 141907.5	6.8 7.7	20855.9 20855.9	0.88	3510.6 344272.1	0.113 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2278.3 141907.5	24.6 23.4	20855.9 20855.9	0.88	3512.3 344442.0	0.115 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2170.0 141907.5	54.9 49.9	20855.9 20855.9	0.88	3517.3 344927.9	0.118 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1861.4 98932.8	75.0 70.8	19984.8 20739.7	0.87	3530.1 346182.9	0.112 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2619.3 90767.6	-64.6 -37.4	19752.5 20565.5	0.87	3495.2 342757.7	0.149 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3040.5 134713.4	-22.4 -13.9	20739.7 20797.8	0.88	3470.6 340353.1	0.152 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3182.4 134713.4	15.4 11.3	20739.7 20797.8	0.87	3461.6 339462.8	0.157 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3133.5 134713.4	31.5 22.1	20739.7 20797.8	0.87	3464.7 339774.1	0.159 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2991.9 134713.4	55.5 39.5	20739.7 20739.7	0.87	3473.7 340648.9	0.158 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2617.1 90767.6	77.3 52.3	19752.5 20565.5	0.86	3495.3 342769.5	0.152 0.000	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	3362.8 106910.8	-45.3 -29.2	20185.5 20419.3	0.85	3449.4 338272.1	0.178 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	3879.3 140150.1	-14.5 -7.4	20828.3 20653.0	0.87	3410.9 334499.3	0.191 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	4051.3 126467.0	18.7 12.2	20594.6 20653.0	0.85	3396.9 333123.6	0.201 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	3989.2 126467.0	28.3 19.5	20594.6 20653.0	0.85	3402.0 333626.9	0.201 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3816.7 140150.1	57.9 33.8	20828.3 20594.6	0.87	3415.9 334984.8	0.200 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	3370.1 106910.8	70.5 43.9	20185.5 20419.3	0.86	3448.9 338222.3	0.184 0.000	OK
3F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	4118.5 186950.5	-53.5 -62.9	21386.0 21108.9	0.86	4262.3 417987.2	0.207 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	4784.9 223029.8	-11.7 -16.7	21459.3 21386.0	0.88	4185.3 410435.4	0.227 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4990.9 178245.1	25.6 23.8	21293.6 21386.0	0.84	4159.1 407872.9	0.239 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	4916.0 178245.1	36.4 33.6	21293.6 21386.0	0.84	4168.8 408816.6	0.238 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	4696.7 223029.8	79.4 86.1	21459.3 21293.6	0.86	4196.1 411500.0	0.237 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	4151.0 186950.5	97.8 112.9	21386.0 21108.9	0.86	4258.8 417645.0	0.219 0.000	OK
2F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	4868.0 178245.1	-35.6 -35.8	21293.6 21016.5	0.84	4174.9 409414.8	0.238 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	5696.5 217266.2	5.2 3.3	21459.3 21293.6	0.87	4061.3 398275.3	0.269 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	5931.0 170133.9	26.0 25.2	21201.3 21293.6	0.82	4025.9 394804.2	0.285 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	5842.4 170133.9	32.8 33.0	21201.3 21293.6	0.82	4039.4 396132.7	0.282 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	5577.7 217266.2	67.7 74.1	21459.3 21201.3	0.85	4078.7 399979.9	0.277 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	4933.9 178245.1	81.6 87.7	21293.6 21016.5	0.84	4166.5 408592.5	0.252 0.000	OK
1F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	5617.8 168647.9	3.4 -17.0	21183.6 20979.2	0.93	4072.8 399408.7	0.271 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	6620.4 182245.3	32.4 28.8	21336.9 21132.5	0.82	3913.6 383791.7	0.319 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	6872.6 160411.3	28.4 31.4	21081.4 21183.6	0.80	3869.4 379460.0	0.332 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 621	6769.8 160411.3	31.1 36.1	21081.4 21132.5	0.81	3887.6 381245.4	0.328 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	6466.9 182245.3	31.5 61.1	21336.9 21132.5	0.86	3939.7 386348.5	0.318 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	5722.3 168647.9	52.9 83.1	21183.6 20979.2	0.85	4057.4 397899.9	0.289 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	343.2 34040.0	-71.5 -97.6	8661.0 8911.5	0.91	1344.7 131869.7	0.106 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	413.4 44623.3	-53.5 -52.2	9005.5 8974.2	0.90	1343.7 131770.0	0.082 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	410.6 45823.0	2.9 4.5	9036.8 9005.5	0.92	1343.7 131774.3	0.049 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	427.6 43470.1	31.9 30.4	8974.2 8974.2	0.90	1343.5 131747.6	0.069 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	425.6 41293.9	32.0 38.0	8911.5 8942.9	0.91	1343.5 131750.8	0.074 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	336.2 34040.0	56.9 78.9	8661.0 8911.5	0.91	1344.8 131878.7	0.093 0.001	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	871.2 25248.2	-51.6 -40.7	8222.5 8786.3	0.83	1332.4 130666.4	0.139 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	1069.4 43470.1	-46.0 -42.7	8974.2 8911.5	0.85	1325.1 129944.5	0.150 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1118.9 45823.0	4.9 6.2	9036.8 8942.9	0.86	1323.0 129741.0	0.129 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	1083.9 41293.9	34.0 34.2	8911.5 8911.5	0.84	1324.5 129885.8	0.143 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	1019.6 37404.6	27.0 27.4	8786.3 8848.9	0.84	1327.1 130139.5	0.134 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	858.2 25248.2	43.7 39.0	8222.5 8786.3	0.83	1332.9 130708.5	0.132 0.000	OK
7F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1458.7 29053.6	-57.0 -51.1	8436.7 8690.4	0.79	1306.2 128097.3	0.208 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	1795.8 43528.3	-44.4 -39.1	8975.8 8848.9	0.81	1285.2 126038.1	0.231 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	1887.1 44698.5	11.6 11.3	9007.5 8912.4	0.80	1278.8 125407.4	0.219 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	1804.8 42403.4	40.1 38.3	8944.1 8880.6	0.80	1284.6 125977.1	0.228 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	1690.2 40280.6	37.6 33.9	8880.6 8817.2	0.81	1292.3 126729.1	0.215 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1439.6 29053.6	52.7 50.9	8436.7 8690.4	0.78	1307.3 128201.0	0.203 0.000	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2045.9 37689.7	-60.6 -60.2	9796.1 9868.1	0.77	1439.2 141139.6	0.241 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2515.1 50736.0	-46.7 -46.1	10228.3 10012.2	0.78	1403.7 137651.4	0.277 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2652.2 50736.0	17.4 19.5	10228.3 10084.3	0.78	1391.9 136496.3	0.274 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2526.5 50736.0	48.9 51.5	10228.3 10012.2	0.78	1402.7 137557.0	0.280 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2352.3 50736.0	46.1 49.8	10228.3 9940.2	0.79	1416.8 138942.9	0.264 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2020.4 37689.7	57.4 62.5	9796.1 9868.1	0.78	1440.9 141308.6	0.240 0.000	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2646.6 36012.8	-49.2 -45.6	9724.1 9868.1	0.74	1392.4 136544.5	0.298 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3241.1 50736.0	-30.1 -26.4	10228.3 10012.2	0.76	1334.2 130838.5	0.340 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3423.0 50736.0	26.2 24.9	10228.3 10084.3	0.75	1314.0 128862.1	0.353 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3254.2 50736.0	52.8 49.6	10228.3 10012.2	0.75	1332.8 130699.6	0.353 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3023.3 50736.0	49.4 48.8	10228.3 9940.2	0.76	1356.9 133062.4	0.330 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2625.3 36012.8	60.0 62.5	9724.1 9868.1	0.74	1394.2 136727.8	0.303 0.000	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3241.3 35566.8	-38.7 -38.6	9704.0 9849.0	0.70	1334.2 130835.9	0.354 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3970.4 50107.7	-18.2 -18.4	10211.5 9994.0	0.72	1246.8 122264.6	0.407 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	4196.1 50107.7	29.4 25.5	10211.5 10066.5	0.73	1216.1 119259.2	0.432 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3981.7 50107.7	53.2 49.3	10211.5 9994.0	0.73	1245.2 122117.1	0.426 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3695.4 50107.7	47.7 45.6	10211.5 9921.5	0.73	1281.8 125700.9	0.398 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3229.6 35566.8	58.1 58.4	9704.0 9849.0	0.70	1335.4 130959.8	0.363 0.000	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3833.8 36012.8	-32.4 -34.8	9724.1 9868.1	0.68	1264.5 124002.5	0.412 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4705.1 50736.0	-12.0 -13.1	10228.3 10012.2	0.71	1140.8 111873.7	0.477 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4973.4 50736.0	29.9 28.2	10228.3 10084.3	0.70	1097.6 107639.3	0.508 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4711.4 50736.0	50.8 49.6	10228.3 10012.2	0.70	1139.8 111775.8	0.496 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4372.1 50736.0	42.7 42.6	10228.3 9940.2	0.71	1191.0 116801.4	0.462 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3834.4 36012.8	52.4 55.0	9724.1 9868.1	0.68	1264.4 123995.0	0.422 0.000	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4422.2 37689.7	-31.4 -28.7	9796.1 9868.1	0.67	1183.7 116082.0	0.467 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5442.1 50736.0	-0.9 -3.2	10228.3 10012.2	0.79	1016.5 99680.7	0.545 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	5753.4 50736.0	29.4 30.5	10228.3 10084.3	0.67	959.6 94104.9	0.586 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5440.7 50736.0	45.8 47.5	10228.3 10012.2	0.68	1016.7 99706.7	0.567 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	5049.7 50736.0	39.0 41.7	10228.3 9940.2	0.69	1084.9 106392.9	0.529 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4437.7 37689.7	57.6 56.1	9796.1 9868.1	0.66	1181.4 115859.2	0.482 0.000	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	5013.9 35535.9	5.4 -11.7	9702.6 9742.5	0.90	1090.9 106981.0	0.525 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 606	6195.0 41458.2	11.8 10.2	9941.7 9822.2	0.64	878.8 86185.2	0.637 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	6548.8 41458.2	13.5 26.9	9941.7 9862.0	0.70	814.1 79840.4	0.679 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 598	6178.7 41458.2	15.3 37.8	9941.7 9862.0	0.73	881.8 86476.0	0.648 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	583 614	5740.0 41458.2	9.6 29.5	9941.7 9782.3	0.75	962.0 94344.4	0.604 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 621	5047.2 35535.9	18.5 43.6	9702.6 9742.5	0.73	1085.3 106433.8	0.545 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	424.2 60776.3	-568.0 -1063.7	13273.0 12945.7	0.94	2161.9 212014.9	0.496 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	458.1 77613.1	-530.0 -898.1	13354.8 13354.8	0.94	2161.5 211971.9	0.426 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	2.8 41293.9	-215.2 -416.8	8661.0 8911.5	0.99	1347.0 132090.8	0.308 0.003	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	1035.8 50960.3	-639.5 -1317.9	13109.4 12618.4	0.89	2148.9 210733.4	0.638 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	959.3 73727.7	-1094.8 -1594.5	13232.1 13273.0	0.90	2151.1 210952.3	0.747 0.008	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	1689.7 56647.1	-1462.6 -1184.4	12901.3 12818.4	0.84	2122.8 208175.3	0.719 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1461.8 75708.6	-1814.3 -1686.0	13067.0 13315.5	0.87	2133.3 209206.5	0.852 0.009	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2727.9 113412.3	-586.4 -2333.6	19868.6 20333.2	0.90	3489.2 342172.1	0.743 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1608.2 134713.4	-1383.0 -2961.2	19984.8 20739.7	0.92	3539.1 347068.8	0.854 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3784.6 103434.8	-384.9 -3067.2	19636.3 20100.9	0.89	3418.4 335230.9	0.989 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1740.5 124906.2	-1300.5 -3421.0	19752.5 20565.5	0.92	3534.6 346622.0	0.982 0.010	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 657	4835.0 93545.4	-935.6 -3102.0	20068.7 19834.9	0.85	3325.3 326099.2	1.025 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	1868.9 117478.2	-1441.8 -3433.0	20185.5 20419.3	0.91	3529.8 346154.3	0.983 0.010	OK
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	5908.5 126192.2	-1374.0 -2552.7	21293.6 20554.6	0.83	4029.3 395143.9	0.785 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	2015.9 162564.0	-2065.7 -3250.0	21386.0 21108.9	0.91	4429.7 434403.0	0.763 0.007	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 709	6980.7 126192.2	-2576.7 -2012.5	21201.3 20554.6	0.79	3850.0 377553.9	0.821 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	2162.9 155488.3	-2937.2 -2543.8	21293.6 21016.5	0.89	4421.7 433621.7	0.694 0.007	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 676	8049.0 139022.2	-3676.9 -758.8	21081.4 20774.8	0.85	3641.6 357119.2	1.132 0.010	NG
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	2315.0 152763.7	-4369.2 -1571.1	21183.6 20979.2	0.92	4412.9 432754.3	1.017 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	537.9 66783.6	-643.3 -1255.6	13436.7 13109.4	0.93	2160.3 211857.9	0.586 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	694.4 79672.1	-551.8 -850.7	13436.7 13395.8	0.92	2157.5 211581.0	0.418 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	90.2 43470.1	-224.8 -414.6	9005.5 8974.2	0.96	1346.8 132075.5	0.308 0.003	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	1170.3 55544.5	-613.7 -1274.1	13436.7 12782.1	0.89	2144.5 210307.5	0.628 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1312.3 79672.1	-1102.1 -1638.1	13436.7 13395.8	0.89	2139.4 209801.4	0.785 0.008	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	1862.9 62111.3	-1540.4 -1212.3	13398.4 12984.1	0.85	2113.8 207292.5	0.764 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1946.6 77717.0	-1831.9 -1665.3	13398.4 13356.9	0.85	2109.1 206834.9	0.883 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2984.7 124906.2	-783.3 -2534.1	20797.8 20565.5	0.90	3474.1 340692.3	0.800 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2181.8 141907.5	-1653.4 -3129.4	20855.9 20855.9	0.91	3516.8 344876.0	0.911 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4135.2 113412.3	-622.9 -3136.6	20681.7 20333.2	0.89	3389.8 332430.6	1.012 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2397.7 138240.3	-1594.8 -3419.4	20739.7 20797.8	0.90	3506.6 343879.0	0.997 0.010	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	5288.9 106910.8	-1181.5 -3146.4	20769.9 20185.5	0.85	3278.0 321464.5	1.048 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	2617.6 129693.5	-1691.0 -3432.6	20828.3 20653.0	0.89	3495.2 342766.8	1.005 0.010	NG
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	6502.9 148864.7	-1691.8 -2939.0	21459.3 20924.1	0.84	3933.6 385754.4	0.884 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	2761.3 186950.5	-2371.7 -3642.5	21459.3 21386.0	0.90	4383.5 429871.2	0.871 0.008	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	7717.8 148864.7	-2892.7 -2297.3	21459.3 20924.1	0.80	3709.4 363766.1	0.910 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	2907.4 178245.1	-3328.4 -2829.8	21459.3 21293.6	0.88	4372.7 428816.9	0.802 0.008	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	8952.7 149143.3	-3472.5 -1128.5	21285.8 20928.1	0.84	3442.2 337563.4	1.118 0.010	NG
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	3061.5 164452.3	-4331.6 -1851.5	21336.9 21132.5	0.90	4360.8 427646.7	1.034 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	563.1 66783.6	-645.9 -1257.4	13395.8 13109.4	0.93	2159.9 211818.1	0.588 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	704.8 81814.0	-584.6 -862.3	13436.7 13436.7	0.92	2157.3 211560.2	0.423 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	74.8 44623.3	-244.0 -423.0	9036.8 9005.5	0.97	1346.8 132080.3	0.313 0.003	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	1226.6 55544.5	-617.2 -1270.7	13313.9 12782.1	0.89	2142.6 210113.7	0.630 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1379.2 79672.1	-1114.7 -1664.9	13395.8 13395.8	0.89	2136.7 209543.0	0.800 0.008	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1946.8 62111.3	-1540.6 -1209.0	13356.9 12984.1	0.84	2109.1 206833.4	0.769 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	2047.2 79806.4	-1821.0 -1650.2	13398.4 13398.4	0.85	2103.2 206258.1	0.884 0.009	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	3098.5 124906.2	-793.0 -2532.3	20797.8 20565.5	0.90	3467.0 339994.0	0.804 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2315.4 141907.5	-1661.7 -3118.9	20855.9 20855.9	0.90	3510.6 344270.4	0.913 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4281.3 113412.3	-642.2 -3124.7	20681.7 20333.2	0.88	3377.2 331190.4	1.015 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2559.2 138240.3	-1606.7 -3415.0	20739.7 20797.8	0.90	3498.4 343071.4	1.002 0.010	NG
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5465.1 106910.8	-1186.4 -3128.6	20419.3 20185.5	0.84	3258.5 319553.3	1.051 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	2804.3 129693.5	-1697.0 -3425.1	20594.6 20653.0	0.89	3484.8 341745.9	1.010 0.010	NG
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	6722.7 148864.7	-1693.9 -2935.8	21108.9 20924.1	0.83	3895.9 382055.1	0.892 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	2986.2 186950.5	-2374.8 -3642.2	21293.6 21386.0	0.90	4366.7 428225.9	0.880 0.009	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	7980.2 148864.7	-2892.2 -2295.8	21108.9 20924.1	0.79	3655.9 358522.8	0.922 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	3168.8 178245.1	-3337.2 -2830.6	21201.3 21293.6	0.88	4352.1 426795.6	0.814 0.008	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	9245.4 149143.3	-3404.4 -1139.1	21030.3 20928.1	0.83	3373.1 330783.8	1.117 0.010	NG
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	3353.6 168647.9	-4316.8 -1850.1	21081.4 21183.6	0.90	4336.5 425261.7	1.043 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	562.4 66783.6	-648.4 -1256.7	13395.8 13109.4	0.93	2160.0 211819.2	0.588 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	702.5 79672.1	-548.5 -841.0	13436.7 13395.8	0.92	2157.4 211564.9	0.414 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	93.8 43470.1	-222.7 -404.2	8974.2 8974.2	0.96	1346.8 132074.2	0.300 0.003	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	1227.8 55544.5	-620.5 -1268.2	13313.9 12782.1	0.89	2142.5 210109.6	0.629 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1343.4 79672.1	-1102.2 -1625.8	13395.8 13395.8	0.89	2138.2 209682.8	0.781 0.008	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1947.3 62111.3	-1542.0 -1205.6	13356.9 12984.1	0.84	2109.1 206831.1	0.769 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	2000.7 77717.0	-1818.2 -1649.6	13398.4 13356.9	0.85	2106.0 206528.5	0.880 0.009	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	3097.7 124906.2	-796.9 -2530.3	20797.8 20565.5	0.90	3467.0 339998.9	0.803 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2260.6 141907.5	-1659.2 -3102.6	20855.9 20855.9	0.90	3513.2 344523.2	0.907 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4281.1 113412.3	-643.3 -3121.1	20681.7 20333.2	0.88	3377.2 331192.2	1.014 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2494.3 138240.3	-1599.1 -3416.3	20739.7 20797.8	0.90	3501.7 343402.5	1.000 0.010	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5464.8 106910.8	-1185.6 -3128.0	20419.3 20185.5	0.84	3258.6 319556.4	1.051 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	2728.6 129693.5	-1691.6 -3429.1	20594.6 20653.0	0.89	3489.1 342168.3	1.008 0.010	NG
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	6723.3 148864.7	-1695.4 -2936.4	21108.9 20924.1	0.83	3895.8 382043.5	0.892 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	2897.6 186950.5	-2374.1 -3642.5	21293.6 21386.0	0.90	4373.5 428889.2	0.877 0.008	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	7981.2 148864.7	-2895.5 -2293.8	21108.9 20924.1	0.79	3655.7 358502.8	0.922 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	3066.7 178245.1	-3339.0 -2826.4	21201.3 21293.6	0.88	4360.4 427605.4	0.811 0.008	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	9246.5 149143.3	-3404.1 -1136.1	21030.3 20928.1	0.83	3372.8 330759.9	1.117 0.010	NG
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 621	3236.2 164452.3	-4322.7 -1843.4	21081.4 21132.5	0.90	4346.5 426245.8	1.039 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	548.3 66783.6	-651.0 -1255.8	13436.7 13109.4	0.93	2160.2 211841.7	0.587 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	687.0 79672.1	-515.1 -828.5	13436.7 13395.8	0.92	2157.7 211595.7	0.408 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	101.0 42361.1	-200.5 -394.0	8911.5 8942.9	0.96	1346.8 132071.6	0.294 0.003	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	1193.9 55544.5	-623.5 -1265.8	13436.7 12782.1	0.89	2143.7 210227.3	0.626 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 541	1263.7 77613.1	-1087.9 -1583.9	13436.7 13354.8	0.89	2141.2 209981.2	0.758 0.008	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	1892.3 62111.3	-1544.4 -1202.5	13398.4 12984.1	0.84	2112.2 207134.1	0.767 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1886.3 77717.0	-1820.0 -1651.9	13398.4 13356.9	0.85	2112.5 207166.2	0.875 0.009	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	3021.7 124906.2	-796.6 -2528.1	20797.8 20565.5	0.90	3471.8 340468.0	0.799 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2111.6 141907.5	-1653.3 -3085.8	20855.9 20855.9	0.91	3519.9 345180.2	0.897 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4185.7 113412.3	-634.2 -3122.9	20681.7 20333.2	0.88	3385.5 332006.8	1.010 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2312.3 134713.4	-1589.8 -3420.8	20739.7 20739.7	0.90	3510.7 344284.4	0.994 0.010	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	5351.3 106910.8	-1181.5 -3137.0	20769.9 20185.5	0.85	3271.2 320795.2	1.049 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	2517.5 126467.0	-1683.9 -3434.6	20828.3 20594.6	0.89	3500.5 343285.3	1.002 0.010	NG
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	6561.4 148864.7	-1696.9 -2939.2	21459.3 20924.1	0.83	3923.7 384781.0	0.886 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	2659.2 178245.1	-2374.0 -3644.2	21459.3 21293.6	0.90	4390.6 430575.5	0.867 0.008	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	7769.9 148864.7	-2901.4 -2291.2	21459.3 20924.1	0.80	3698.9 362738.8	0.915 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	2806.3 170133.9	-3337.4 -2821.5	21459.3 21201.3	0.88	4380.2 429551.8	0.800 0.008	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	8997.4 149143.3	-3461.9 -1122.4	21285.8 20928.1	0.84	3431.8 336542.7	1.118 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	2961.2 164452.3	-4336.5 -1838.3	21336.9 21132.5	0.90	4368.6 428415.2	1.031 0.010	NG

Y方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	413.6 60776.3	-567.7 -1055.2	13273.0 12945.7	0.94	2162.1 212027.6	0.492 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	461.3 77613.1	-531.3 -893.0	13354.8 13354.8	0.94	2161.5 211967.8	0.424 0.004	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	1012.1 50960.3	-653.2 -1293.8	13109.4 12618.4	0.89	2149.6 210803.1	0.625 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	963.9 73727.7	-1096.8 -1564.4	13232.1 13273.0	0.90	2151.0 210939.6	0.734 0.007	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	1661.8 56647.1	-1470.3 -1171.4	12901.3 12818.4	0.85	2124.2 208309.7	0.722 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1466.4 75708.6	-1781.8 -1645.1	13067.0 13315.5	0.87	2133.1 209187.0	0.839 0.009	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2696.4 113412.3	-608.7 -2322.1	19868.6 20333.2	0.90	3490.9 342344.4	0.738 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1614.9 134713.4	-1391.0 -2890.9	19984.8 20739.7	0.92	3538.9 347046.9	0.835 0.008	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3765.9 103434.8	-394.1 -3045.9	19636.3 20100.9	0.89	3419.9 335373.6	0.983 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1736.5 124906.2	-1303.2 -3419.8	19752.5 20565.5	0.92	3534.7 346635.8	0.981 0.010	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 657	4835.6 93545.4	-930.8 -3096.1	20068.7 19834.9	0.85	3325.2 326093.6	1.024 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	1851.8 117478.2	-1435.8 -3431.5	20185.5 20419.3	0.91	3530.4 346218.6	0.982 0.010	OK
3F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	5948.2 126192.2	-1380.4 -2556.9	21293.6 20554.6	0.83	4023.2 394543.8	0.788 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	1970.0 162564.0	-2072.9 -3254.8	21386.0 21108.9	0.91	4432.1 434635.9	0.762 0.007	OK
2F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 709	7066.2 126192.2	-2598.6 -2002.7	21201.3 20554.6	0.79	3834.4 376026.3	0.829 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	2082.4 155488.3	-2957.3 -2533.4	21293.6 21016.5	0.89	4426.1 434056.1	0.696 0.007	OK
1F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 676	8181.4 139022.2	-3651.4 -742.6	21081.4 20774.8	0.85	3613.7 354384.2	1.133 0.010	NG
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	2200.3 152763.7	-4374.8 -1552.2	21183.6 20979.2	0.92	4419.6 433413.6	1.015 0.010	NG

Y方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	424.2 73727.7	-100.1 -121.5	13273.0 12945.7	0.93	2161.9 212014.9	0.085 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	537.9 81814.0	-65.0 -72.1	13436.7 13109.4	0.92	2160.3 211857.9	0.072 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	563.1 79672.1	-5.8 -3.5	13395.8 13109.4	0.93	2159.9 211818.1	0.045 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 583	562.4 79672.1	4.1 6.1	13395.8 13109.4	0.93	2160.0 211819.2	0.046 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 583	548.3 81814.0	43.5 51.3	13436.7 13109.4	0.92	2160.2 211841.7	0.064 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 611	413.6 73727.7	75.0 96.2	13273.0 12945.7	0.93	2162.1 212027.6	0.074 0.000	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	1035.8 66783.6	-80.0 -70.0	13109.4 12618.4	0.88	2148.9 210733.4	0.115 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	1170.3 81814.0	-48.8 -44.3	13436.7 12782.1	0.89	2144.5 210307.5	0.112 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	1226.6 75633.0	0.8 4.6	13313.9 12782.1	0.93	2142.6 210113.7	0.098 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 639	1227.8 75633.0	9.6 13.2	13313.9 12782.1	0.89	2142.5 210109.6	0.102 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 639	1193.9 81814.0	45.0 48.9	13436.7 12782.1	0.88	2143.7 210227.3	0.114 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 667	1012.1 66783.6	68.3 69.4	13109.4 12618.4	0.88	2149.6 210803.1	0.109 0.000	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	1689.7 59284.9	-63.9 -66.6	12901.3 12818.4	0.83	2122.8 208175.3	0.158 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	1862.9 79806.4	-31.8 -31.8	13398.4 12984.1	0.85	2113.8 207292.5	0.156 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1946.8 77717.0	11.7 14.0	13356.9 12984.1	0.85	2109.1 206833.4	0.156 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	540 604	1947.3 77717.0	21.6 22.6	13356.9 12984.1	0.85	2109.1 206831.1	0.159 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 604	1892.3 79806.4	52.3 58.1	13398.4 12984.1	0.85	2112.2 207134.1	0.169 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	619 633	1661.8 59284.9	67.6 78.9	12901.3 12818.4	0.84	2124.2 208309.7	0.161 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2727.9 94718.4	-83.8 -72.5	19868.6 20333.2	0.84	3489.2 342172.1	0.158 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2984.7 138240.3	-39.4 -31.7	20797.8 20565.5	0.87	3474.1 340692.3	0.155 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	3098.5 138240.3	23.4 26.7	20797.8 20565.5	0.86	3467.0 339994.0	0.157 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	3097.7 138240.3	39.6 42.2	20797.8 20565.5	0.85	3467.0 339998.9	0.161 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	3021.7 138240.3	80.0 79.3	20797.8 20565.5	0.85	3471.8 340468.0	0.167 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2696.4 94718.4	88.5 89.2	19868.6 20333.2	0.83	3490.9 342344.4	0.157 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3784.6 87059.0	-67.6 -47.9	19636.3 20100.9	0.82	3418.4 335230.9	0.209 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4135.2 131319.8	-16.6 -10.1	20681.7 20333.2	0.86	3389.8 332430.6	0.207 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4281.3 131319.8	38.9 34.4	20681.7 20333.2	0.83	3377.2 331190.4	0.220 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4281.1 131319.8	53.6 45.8	20681.7 20333.2	0.83	3377.2 331192.2	0.223 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4185.7 131319.8	87.8 74.2	20681.7 20333.2	0.84	3385.5 332006.8	0.227 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3765.9 87059.0	89.4 80.8	19636.3 20100.9	0.80	3419.9 335373.6	0.213 0.000	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 657	4835.0 102153.9	-57.4 -46.1	20068.7 19834.9	0.80	3325.3 326099.2	0.257 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	5288.9 136528.3	-14.1 -6.5	20769.9 20185.5	0.86	3278.0 321464.5	0.266 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5465.1 117478.2	44.9 34.7	20419.3 20185.5	0.81	3258.5 319553.3	0.281 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5464.8 117478.2	53.7 43.5	20419.3 20185.5	0.80	3258.6 319556.4	0.283 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	544 615	5351.3 136528.3	101.4 70.8	20769.9 20185.5	0.83	3271.2 320795.2	0.290 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 657	4835.6 102153.9	106.5 79.4	20068.7 19834.9	0.81	3325.2 326093.6	0.269 0.000	OK
3F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	5908.5 178245.1	-79.7 -92.9	21293.6 20554.6	0.83	4029.3 395143.9	0.305 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	6502.9 217266.2	-26.0 -31.7	21459.3 20924.1	0.84	3933.6 385754.4	0.317 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	6722.7 162564.0	50.4 46.6	21108.9 20924.1	0.80	3895.9 382055.1	0.331 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	6723.3 162564.0	60.7 54.9	21108.9 20924.1	0.81	3895.8 382043.5	0.333 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 653	6561.4 217266.2	136.0 147.5	21459.3 20924.1	0.83	3923.7 384781.0	0.342 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	5948.2 178245.1	140.5 161.8	21293.6 20554.6	0.83	4023.2 394543.8	0.320 0.000	OK
2F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 709	6980.7 170133.9	-74.4 -65.0	21201.3 20554.6	0.81	3850.0 377553.9	0.354 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	7717.8 206389.5	-11.7 -10.7	21459.3 20924.1	0.81	3709.4 363766.1	0.371 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	7980.2 162564.0	55.4 50.1	21108.9 20924.1	0.79	3655.9 358522.8	0.392 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 653	7981.2 162564.0	61.3 57.7	21108.9 20924.1	0.78	3655.7 358502.8	0.393 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 653	7769.9 206389.5	127.3 131.9	21459.3 20924.1	0.81	3698.9 362738.8	0.396 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 709	7066.2 170133.9	141.9 136.7	21201.3 20554.6	0.80	3834.4 376026.3	0.370 0.000	OK
1F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 676	8049.0 160411.3	16.3 -36.8	21081.4 20774.8	0.94	3641.6 357119.2	0.396 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	8952.7 177535.6	36.4 19.4	21285.8 20928.1	0.83	3442.2 337563.4	0.435 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	9245.4 156517.4	37.7 52.5	21030.3 20928.1	0.79	3373.1 330783.8	0.452 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	637 653	9246.5 156517.4	39.7 56.2	21030.3 20928.1	0.79	3372.8 330759.9	0.452 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	598 653	8997.4 177535.6	42.6 104.7	21285.8 20928.1	0.84	3431.8 336542.7	0.451 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 676	8181.4 160411.3	19.9 111.8	21081.4 20774.8	0.87	3613.7 354384.2	0.417 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	458.1 77613.1	-79.6 -105.7	13354.8 13354.8	0.93	2161.5 211971.9	0.080 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	694.4 81814.0	-43.0 -48.4	13436.7 13395.8	0.91	2157.5 211581.0	0.072 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	704.8 81814.0	1.9 1.6	13436.7 13436.7	0.91	2157.3 211560.2	0.053 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	702.5 81814.0	14.8 15.3	13436.7 13395.8	0.91	2157.4 211564.9	0.059 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	687.0 81814.0	49.0 53.4	13436.7 13395.8	0.91	2157.7 211595.7	0.074 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 541	461.3 77613.1	83.2 107.6	13354.8 13354.8	0.93	2161.5 211967.8	0.081 0.001	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	959.3 71893.5	-65.6 -63.0	13232.1 13273.0	0.89	2151.1 210952.3	0.100 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 534	1312.3 81814.0	-40.6 -42.8	13436.7 13395.8	0.88	2139.4 209801.4	0.116 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1379.2 79672.1	-1.5 -3.1	13395.8 13395.8	0.90	2136.7 209543.0	0.104 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 534	1343.4 79672.1	9.7 7.4	13395.8 13395.8	0.89	2138.2 209682.8	0.104 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 541	1263.7 81814.0	38.8 37.9	13436.7 13354.8	0.88	2141.2 209981.2	0.111 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	963.9 71893.5	63.7 57.2	13232.1 13273.0	0.89	2151.0 210939.6	0.099 0.000	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1461.8 65144.8	-55.9 -66.4	13067.0 13315.5	0.86	2133.3 209206.5	0.139 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1946.6 79806.4	-35.1 -40.4	13398.4 13356.9	0.85	2109.1 206834.9	0.162 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 533	2047.2 79806.4	-5.7 -6.5	13398.4 13398.4	0.85	2103.2 206258.1	0.155 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	2000.7 79806.4	5.4 3.7	13398.4 13356.9	0.87	2106.0 206528.5	0.152 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	533 540	1886.3 79806.4	26.0 27.9	13398.4 13356.9	0.85	2112.5 207166.2	0.152 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	590 547	1466.4 65144.8	50.2 56.4	13067.0 13315.5	0.86	2133.1 209187.0	0.135 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1608.2 98932.8	-78.5 -73.4	19984.8 20739.7	0.88	3539.1 347068.8	0.100 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2181.8 141907.5	-56.7 -53.5	20855.9 20855.9	0.88	3516.8 344876.0	0.119 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2315.4 141907.5	-14.6 -15.4	20855.9 20855.9	0.88	3510.6 344270.4	0.115 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2260.6 141907.5	4.1 2.2	20855.9 20855.9	0.90	3513.2 344523.2	0.109 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2111.6 141907.5	32.9 29.1	20855.9 20855.9	0.89	3519.9 345180.2	0.110 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1614.9 98932.8	66.1 57.3	19984.8 20739.7	0.88	3538.9 347046.9	0.097 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1740.5 90767.6	-71.9 -50.3	19752.5 20565.5	0.88	3534.6 346622.0	0.106 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2397.7 134713.4	-51.5 -37.5	20739.7 20797.8	0.88	3506.6 343879.0	0.129 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2559.2 134713.4	-21.6 -15.3	20739.7 20797.8	0.88	3498.4 343071.4	0.129 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2494.3 134713.4	-5.1 -4.6	20739.7 20797.8	0.87	3501.7 343402.5	0.122 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2312.3 134713.4	15.8 10.7	20739.7 20739.7	0.89	3510.7 344284.4	0.116 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1736.5 90767.6	52.8 32.6	19752.5 20565.5	0.89	3534.7 346635.8	0.101 0.000	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	1868.9 106910.8	-65.4 -47.8	20185.5 20419.3	0.89	3529.8 346154.3	0.109 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 558	2617.6 140150.1	-50.2 -34.3	20828.3 20653.0	0.88	3495.2 342766.8	0.139 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	2804.3 126467.0	-18.7 -12.9	20594.6 20653.0	0.87	3484.8 341745.9	0.141 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	565 558	2728.6 126467.0	-8.6 -5.7	20594.6 20653.0	0.88	3489.1 342168.3	0.135 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	2517.5 140150.1	8.7 6.0	20828.3 20594.6	0.89	3500.5 343285.3	0.124 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	615 586	1851.8 106910.8	37.5 29.4	20185.5 20419.3	0.88	3530.4 346218.6	0.101 0.000	OK
3F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	2015.9 186950.5	-88.6 -104.4	21386.0 21108.9	0.90	4429.7 434403.0	0.117 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 583	2761.3 223029.8	-68.8 -80.1	21459.3 21386.0	0.90	4383.5 429871.2	0.145 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	2986.2 178245.1	-26.5 -25.3	21293.6 21386.0	0.87	4366.7 428225.9	0.145 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 583	2897.6 178245.1	-15.2 -14.3	21293.6 21386.0	0.88	4373.5 428889.2	0.139 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	2659.2 223029.8	2.3 6.8	21459.3 21293.6	0.93	4390.6 430575.5	0.126 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 625	1970.0 186950.5	40.7 48.4	21386.0 21108.9	0.91	4432.1 434635.9	0.103 0.000	OK
2F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	2162.9 178245.1	-75.2 -77.8	21293.6 21016.5	0.89	4421.7 433621.7	0.119 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	2907.4 217266.2	-60.6 -62.4	21459.3 21293.6	0.89	4372.7 428816.9	0.149 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	3168.8 170133.9	-26.3 -24.5	21201.3 21293.6	0.87	4352.1 426795.6	0.155 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 597	3066.7 170133.9	-18.8 -16.5	21201.3 21293.6	0.87	4360.4 427605.4	0.148 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	2806.3 217266.2	-11.1 -8.5	21459.3 21201.3	0.90	4380.2 429551.8	0.135 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 639	2082.4 178245.1	26.3 27.8	21293.6 21016.5	0.89	4426.1 434056.1	0.105 0.000	OK
1F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	2315.0 168647.9	-45.9 -70.0	21183.6 20979.2	0.90	4412.9 432754.3	0.125 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	3061.5 182245.3	-23.4 -44.9	21336.9 21132.5	0.90	4360.8 427646.7	0.154 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 614	3353.6 160411.3	-23.9 -24.3	21081.4 21183.6	0.86	4336.5 425261.7	0.164 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	629 621	3236.2 160411.3	-21.2 -19.4	21081.4 21132.5	0.86	4346.5 426245.8	0.158 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	590 621	2961.2 182245.3	-26.3 -22.9	21336.9 21132.5	0.88	4368.6 428415.2	0.145 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	614 645	2200.3 168647.9	1.8 19.4	21183.6 20979.2	0.94	4419.6 433413.6	0.109 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	2.8 34040.0	-40.2 -59.3	8661.0 8911.5	0.99	1347.0 132090.8	0.044 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	90.2 44623.3	-22.0 -17.3	9005.5 8974.2	0.96	1346.8 132075.5	0.026 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	74.8 45823.0	8.2 7.5	9036.8 9005.5	0.96	1346.8 132080.3	0.014 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	93.8 43470.1	29.0 25.0	8974.2 8974.2	0.96	1346.8 132074.2	0.031 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	101.0 41293.9	11.6 11.2	8911.5 8942.9	0.95	1346.8 132071.6	0.020 0.000	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.9	1.200	1099.2	1180.1	≦	2204.1	OK
		R		187.6			1506.6	≦		
	2	L		-168.4	1.200	729.5	707.0	≦	2204.1	OK
		R		158.1			1033.5	≦		
	3	L		-163.3	1.200	749.3	735.9	≦	2204.1	OK
		R		163.2			1062.3	≦		
	4	L		-158.1	1.200	752.3	744.6	≦	2204.1	OK
		R		168.3			1071.1	≦		
	5	L		-187.7	1.200	999.3	1011.5	≦	2405.1	OK
		R		138.8			1337.9	≦		

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-167.7	1.200	1102.5	1155.3	≦	2204.1	OK
		R		232.9			1555.9	≦		
	2	L		-207.3	1.200	692.3	623.4	≦	2204.1	OK
		R		193.3			1024.0	≦		
	3	L		-200.1	1.200	715.2	658.2	≦	2204.1	OK
		R		200.5			1058.8	≦		
	4	L		-193.2	1.200	732.1	685.3	≦	2204.1	OK
		R		207.4			1085.9	≦		
	5	L		-233.0	1.200	1019.9	990.9	≦	2358.3	OK
		R		167.6			1391.5	≦		

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.9	1.200	419.6	370.7	≦	2204.1	OK
		R		193.6			697.1	≦		
	2	L		-170.7	1.200	240.7	118.1	≦	2204.1	OK
		R		155.8			444.6	≦		
	3	L		-162.2	1.200	270.9	162.8	≦	2204.1	OK
		R		164.2			489.3	≦		
	4	L		-155.9	1.200	225.9	115.2	≦	2204.1	OK
		R		170.5			441.6	≦		
	5	L		-194.3	1.200	382.2	264.4	≦	2204.1	OK
		R		132.2			590.8	≦		

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.7	1.200	88.9	181.0	≦	2204.1	OK
		R		367.3			473.9	≦		
	B	L		-231.0	1.200	42.7	179.9	≦	3196.0	OK
		R		95.4			146.6	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	58.6	306.0	≦	2204.1	OK
		R		485.0			555.3	≦		
	B	L		-297.9	1.200	15.7	279.1	≦	2864.0	OK
		R		102.7			121.5	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.8	1.200	27.7	343.5	≦	2204.1	OK
		R		484.6			517.8	≦		
	B	L		-297.9	1.200	-12.4	312.9	≦	2798.2	OK
		R		102.7			87.8	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	3.3	372.5	≦	2204.1	OK
		R		485.0			488.9	≦		
	B	L		-298.3	1.200	-38.2	344.1	≦	2705.9	OK

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		102.3	1.200	-38.2	56.5	≦	2705.9	OK

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.1	1.200	-36.3	419.6	≦	2204.1	OK
		R		485.3			441.8	≦		
	B	L		-298.4	1.200	-63.7	374.9	≦	2676.7	OK
		R		102.2			25.7	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.8	1.200	-61.9	362.0	≦	2204.1	OK
		R		367.1			292.9	≦		
	B	L		-231.2	1.200	-76.3	322.8	≦	2204.1	OK
		R		95.3			3.7	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.9	1.200	-999.9	1338.7	≦	2405.8	OK
		R		187.6			1012.2	≦		
	2	L		-168.4	1.200	-752.2	1071.0	≦	2204.1	OK
		R		158.1			744.6	≦		
	3	L		-163.3	1.200	-749.1	1062.2	≦	2204.1	OK
		R		163.2			735.7	≦		
	4	L		-158.1	1.200	-729.2	1033.2	≦	2204.1	OK
		R		168.3			706.8	≦		
	5	L		-187.7	1.200	-1099.2	1506.8	≦	2204.1	OK
		R		138.8			1180.3	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-167.7	1.200	-1017.9	1389.2	≦	2359.2	OK
		R		232.9			988.6	≦		
	2	L		-207.3	1.200	-729.3	1082.4	≦	2204.1	OK
		R		193.3			681.8	≦		
	3	L		-200.1	1.200	-720.8	1065.1	≦	2204.1	OK
		R		200.5			664.4	≦		
	4	L		-193.2	1.200	-698.1	1030.9	≦	2204.1	OK
		R		207.4			630.3	≦		
	5	L		-233.0	1.200	-1102.6	1556.2	≦	2204.1	OK
		R		167.6			1155.5	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.9	1.200	-374.5	582.3	≦	2204.1	OK
		R		193.6			255.9	≦		
	2	L		-170.7	1.200	-231.5	448.5	≦	2204.1	OK
		R		155.8			122.0	≦		
	3	L		-162.2	1.200	-290.9	511.3	≦	2204.1	OK
		R		164.2			184.8	≦		
	4	L		-155.9	1.200	-226.2	427.3	≦	2204.1	OK
		R		170.5			100.9	≦		
	5	L		-194.3	1.200	-416.4	693.9	≦	2204.1	OK
		R		132.2			367.5	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.7	1.200	-61.9	362.0	≦	2204.1	OK
		R		367.3			293.0	≦		
	B	L		-231.0	1.200	-76.7	323.1	≦	2204.1	OK
		R		95.4			3.3	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	-36.7	420.4	≦	2204.1	OK
		R		485.0			441.0	≦		
	B	L		-297.9	1.200	-61.4	371.6	≦	2661.6	OK
		R		102.7			29.0	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.8	1.200	3.4	372.7	≦	2204.1	OK
		R		484.6			488.7	≦		
	B	L		-297.9	1.200	-37.4	342.9	≦	2722.8	OK
		R		102.7			57.7	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	27.6	343.3	≦	2204.1	OK
		R		485.0			518.1	≦		
	B	L		-298.3	1.200	-9.7	310.0	≦	2801.1	OK
		R		102.3			90.6	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.1	1.200	59.4	304.8	≦	2204.1	OK
		R		485.3			556.6	≦		
	B	L		-298.4	1.200	12.5	283.4	≦	2897.0	OK
		R		102.2			117.2	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.8	1.200	88.9	181.1	≦	2204.1	OK
		R		367.1			473.8	≦		
	B	L		-231.2	1.200	42.8	179.9	≦	3196.0	OK
		R		95.3			146.6	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.7	1.200	643.8	484.9	≦	2204.1	OK
		R		367.3			1139.9	≦		
	B	L		-231.0	1.200	614.8	506.7	≦	2204.1	OK
		R		95.4			833.1	≦		

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	632.3	382.4	≦	2204.1	OK
		R		485.0			1243.7	≦		
	B	L		-297.9	1.200	607.2	430.7	≦	2204.1	OK
		R		102.7			831.3	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.8	1.200	631.9	381.6	≦	2204.1	OK
		R		484.6			1242.9	≦		
	B	L		-297.9	1.200	591.3	411.6	≦	2204.1	OK
		R		102.7			812.2	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	631.6	381.5	≦	2204.1	OK
		R		485.0			1242.9	≦		
	B	L		-298.3	1.200	605.7	428.5	≦	2204.1	OK
		R		102.3			829.1	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.1	1.200	632.4	382.8	≦	2204.1	OK
		R		485.3			1244.2	≦		
	B	L		-298.4	1.200	625.0	451.6	≦	2204.1	OK
		R		102.2			852.2	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.8	1.200	641.7	482.3	≦	2204.1	OK
		R		367.1			1137.2	≦		
	B	L		-231.2	1.200	611.4	502.5	≦	2204.1	OK
		R		95.3			829.0	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.9	1.200	-9.8	150.6	≦	2204.1	OK
		R		187.6			175.8	≦		
	2	L		-168.4	1.200	-10.4	180.9	≦	2204.1	OK
		R		158.1			145.6	≦		
	3	L		-163.3	1.200	-9.7	174.9	≦	2204.1	OK
		R		163.2			151.5	≦		
	4	L		-158.1	1.200	-7.9	167.6	≦	2204.1	OK
		R		168.3			158.9	≦		
	5	L		-187.7	1.200	-21.8	213.9	≦	2283.6	OK
		R		138.8			112.6	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-167.7	1.200	15.8	148.7	≦	2204.1	OK
		R		232.9			251.9	≦		
	2	L		-207.3	1.200	4.3	202.2	≦	2204.1	OK
		R		193.3			198.5	≦		
	3	L		-200.1	1.200	6.4	192.5	≦	2204.1	OK
		R		200.5			208.1	≦		
	4	L		-193.2	1.200	7.8	183.9	≦	2204.1	OK
		R		207.4			216.7	≦		
	5	L		-233.0	1.200	5.0	227.0	≦	2204.1	OK
		R		167.6			173.6	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.9	1.200	7.0	124.4	≦	2204.1	OK
		R		193.6			202.0	≦		
	2	L		-170.7	1.200	2.3	167.8	≦	2204.1	OK
		R		155.8			158.6	≦		
	3	L		-162.2	1.200	2.9	158.7	≦	2204.1	OK
		R		164.2			167.7	≦		
	4	L		-155.9	1.200	2.9	152.4	≦	2204.1	OK
		R		170.5			174.0	≦		
	5	L		-194.3	1.200	1.7	192.2	≦	2204.1	OK
		R		132.2			134.2	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.7	1.200	-639.8	1055.4	≦	2204.1	OK
		R		367.3			400.5	≦		
	B	L		-231.0	1.200	-623.7	979.5	≦	2411.2	OK
		R		95.4			653.1	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	-642.4	1147.3	≦	2204.1	OK
		R		485.0			285.9	≦		
	B	L		-297.9	1.200	-600.9	1019.0	≦	2320.4	OK

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		102.7	1.200	-600.9	618.4	≦	2320.4	OK

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.8	1.200	-634.1	1137.6	≦	2204.1	OK
		R		484.6			276.3	≦		
	B	L		-297.9	1.200	-602.1	1020.4	≦	2318.4	OK
		R		102.7			619.8	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.4	1.200	-634.8	1138.1	≦	2204.1	OK
		R		485.0			276.8	≦		
	B	L		-298.3	1.200	-599.6	1017.9	≦	2321.9	OK
		R		102.3			617.3	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-376.1	1.200	-641.6	1146.0	≦	2204.1	OK
		R		485.3			284.6	≦		
	B	L		-298.4	1.200	-598.4	1016.5	≦	2325.2	OK
		R		102.2			615.9	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-287.8	1.200	-636.7	1051.8	≦	2204.1	OK
		R		367.1			396.9	≦		
	B	L		-231.2	1.200	-623.3	979.2	≦	2414.3	OK
		R		95.3			652.7	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.9	1.200	16.0	119.7	≦	2204.1	OK
		R		187.6			206.8	≦		
	2	L		-168.4	1.200	5.6	161.7	≦	2204.1	OK
		R		158.1			164.8	≦		
	3	L		-163.3	1.200	8.6	152.9	≦	2204.1	OK
		R		163.2			173.6	≦		
	4	L		-158.1	1.200	12.4	143.3	≦	2204.1	OK
		R		168.3			183.2	≦		
	5	L		-187.7	1.200	2.3	184.9	≦	2204.1	OK
		R		138.8			141.5	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-167.7	1.200	-2.0	170.1	≦	2204.1	OK
		R		232.9			230.5	≦		
	2	L		-207.3	1.200	-6.3	214.8	≦	2204.1	OK
		R		193.3			185.8	≦		
	3	L		-200.1	1.200	-5.0	206.1	≦	2204.1	OK
		R		200.5			194.5	≦		
	4	L		-193.2	1.200	-3.0	196.8	≦	2204.1	OK
		R		207.4			203.8	≦		
	5	L		-233.0	1.200	-14.0	249.8	≦	2204.1	OK
		R		167.6			150.8	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.9	1.200	-1.9	135.1	≦	2204.1	OK
		R		193.6			191.3	≦		
	2	L		-170.7	1.200	-3.5	174.9	≦	2204.1	OK
		R		155.8			151.6	≦		
	3	L		-162.2	1.200	-4.0	167.0	≦	2204.1	OK

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	3	R		164.2	1.200	-4.0	159.4	≦	2204.1	OK
	4	L		-155.9	1.200	-2.6	159.0	≦	2204.1	OK
		R		170.5			167.4	≦		
	5	L		-194.3	1.200	-7.7	203.5	≦	2204.1	OK
		R		132.2			123.0	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	1 1.1	150.0 3499.5	3600 744	3600 3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	1 1.1	150.0 3499.5	3600 744	3600 3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	1 1.1	150.0 3499.5	3600 744	3600 3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3 2060.0	1 1.1	150.0 1833.8	3600 687	3600 3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3 2060.0	1 1.1	150.0 1833.8	3600 687	3600 3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3 2060.0	1 1.1	150.0 1833.8	3600 687	3600 3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3 1489.5	1 1.2	190.0 1326.0	3600 929	3600 3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3 1489.5	1 1.2	190.0 1326.0	3600 929	3600 3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3 1489.5	1 1.2	190.0 1326.0	3600 929	3600 3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 9F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 3F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 4F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 5F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 6F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 7F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 8F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 9F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 10F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 8F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 9F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 10F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
3 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
3 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
3 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 8F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 9F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 10F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
4 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489						
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489						
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 8F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 9F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 10F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041						
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8 4633.5	4 1.1	210.0 4081.4	2560 1275	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800						
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489						
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489						
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0 4275.9	4 1.1	210.0 3751.1	2560 1296	2560 2560	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489						
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 8F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 9F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 10F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3 2060.0	4 1.1	210.0 1833.8	2560 1220	2560 2560	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057						
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 2F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 3F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 4F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 5F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 6F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 7F A	GY2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 8F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 9F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 10F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

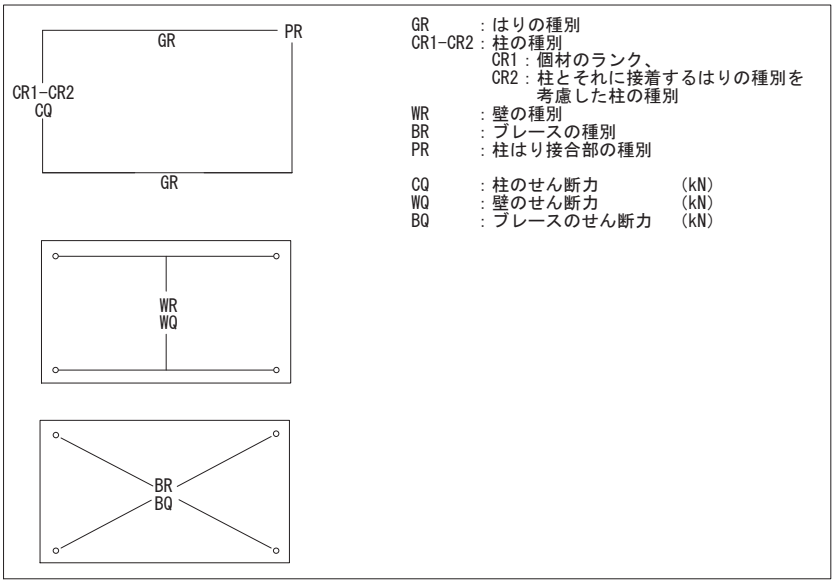

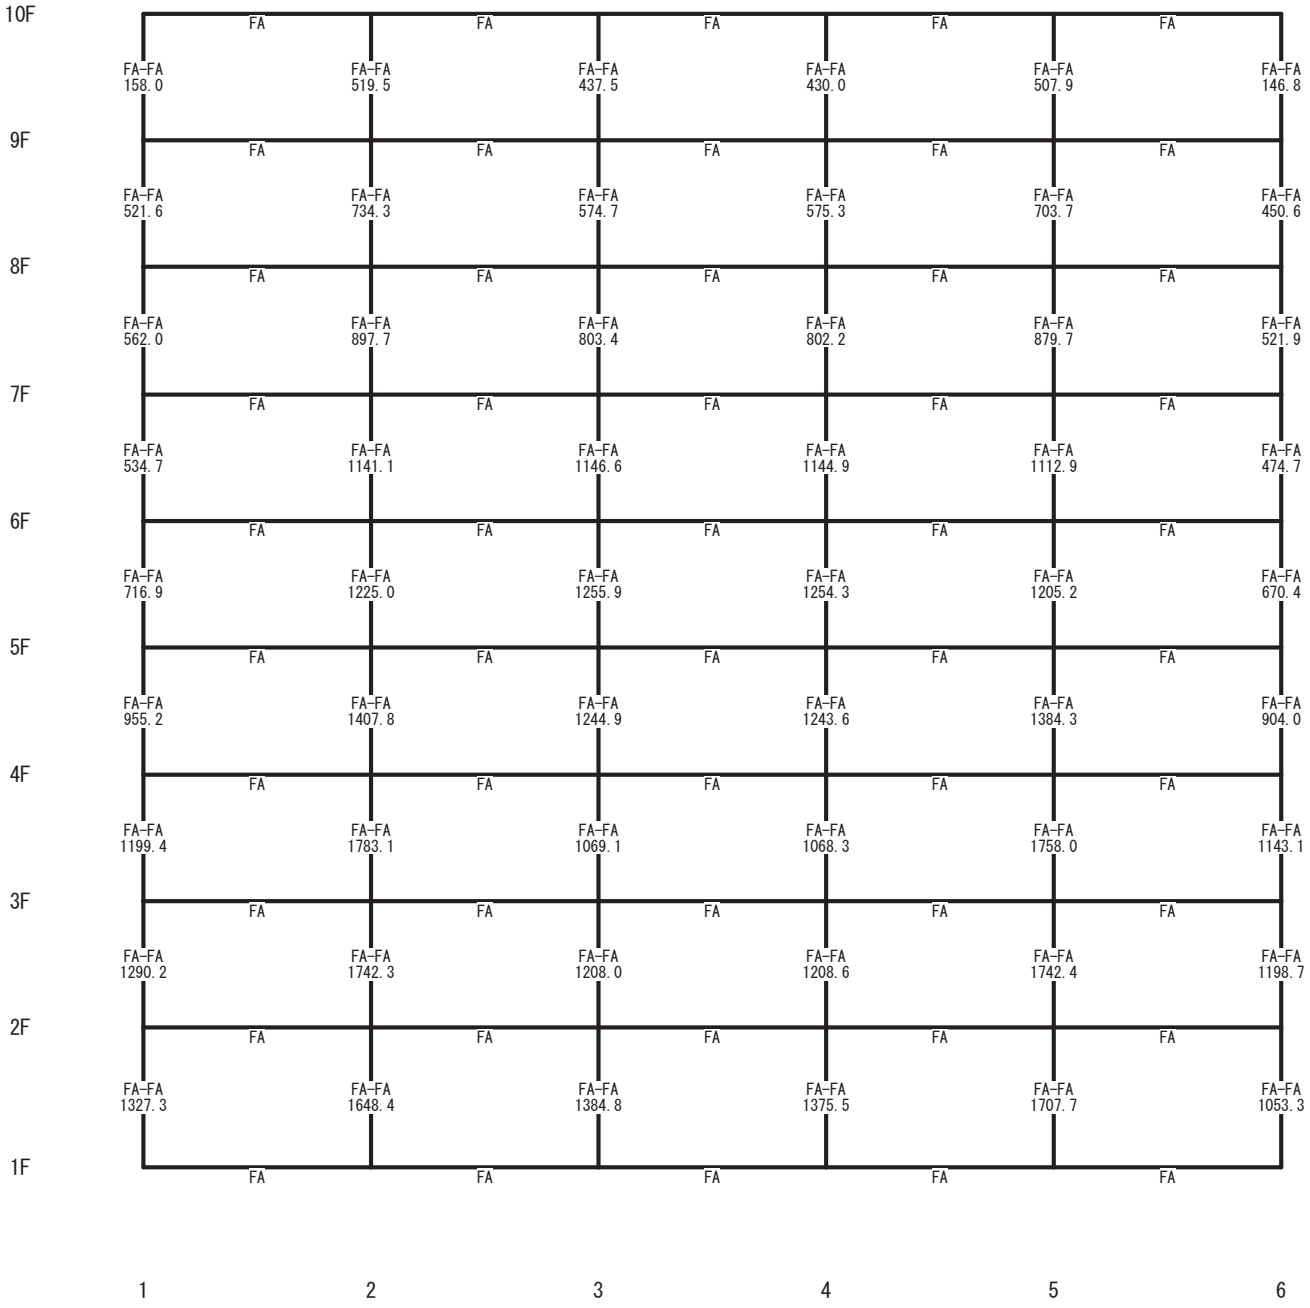

Aフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

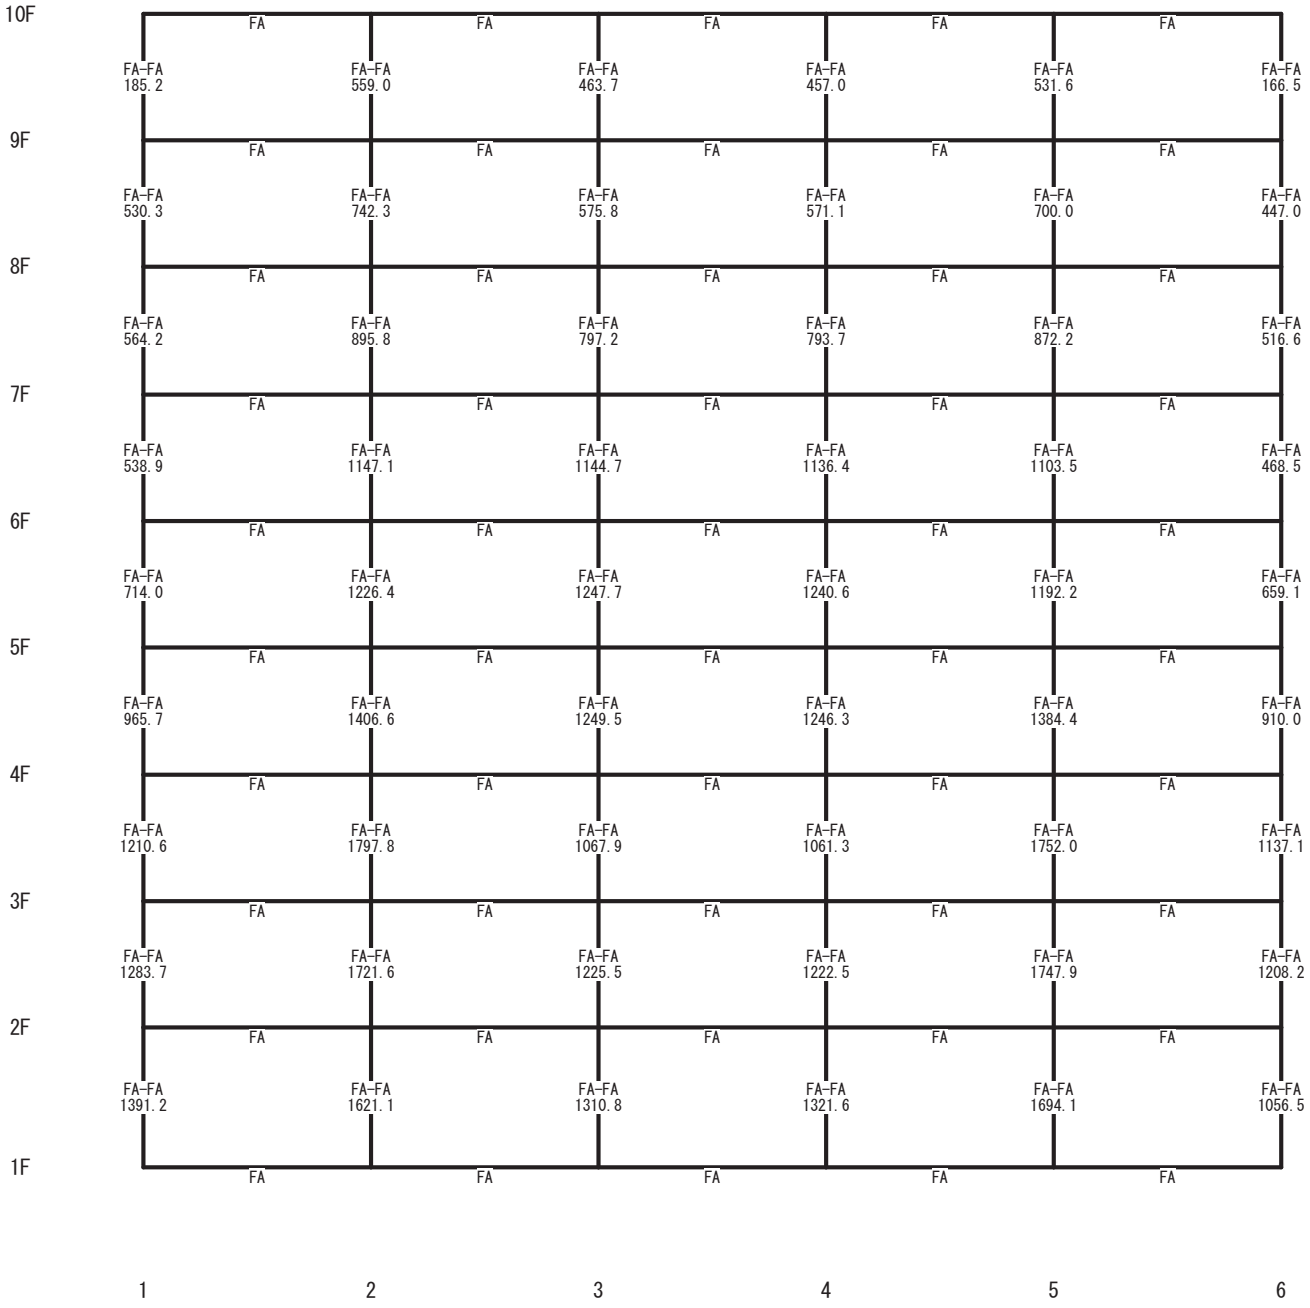

Bフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

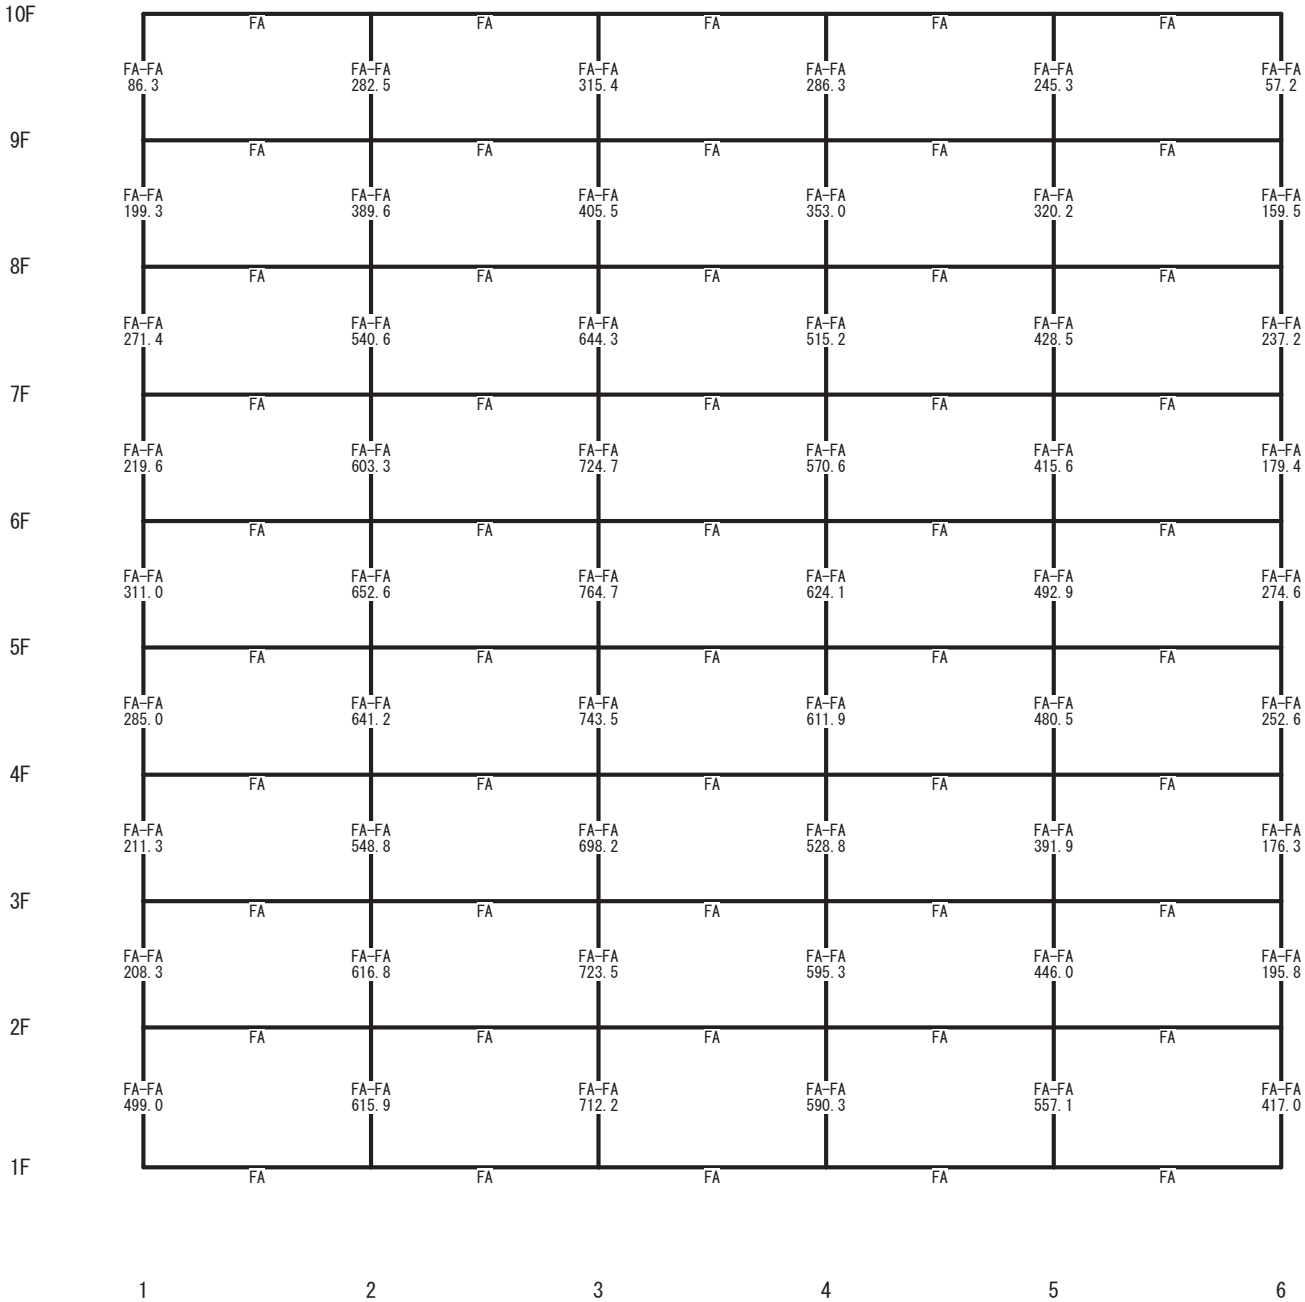

Cフレーム　＜Ｘ方向 正加力＞（S=1/239）

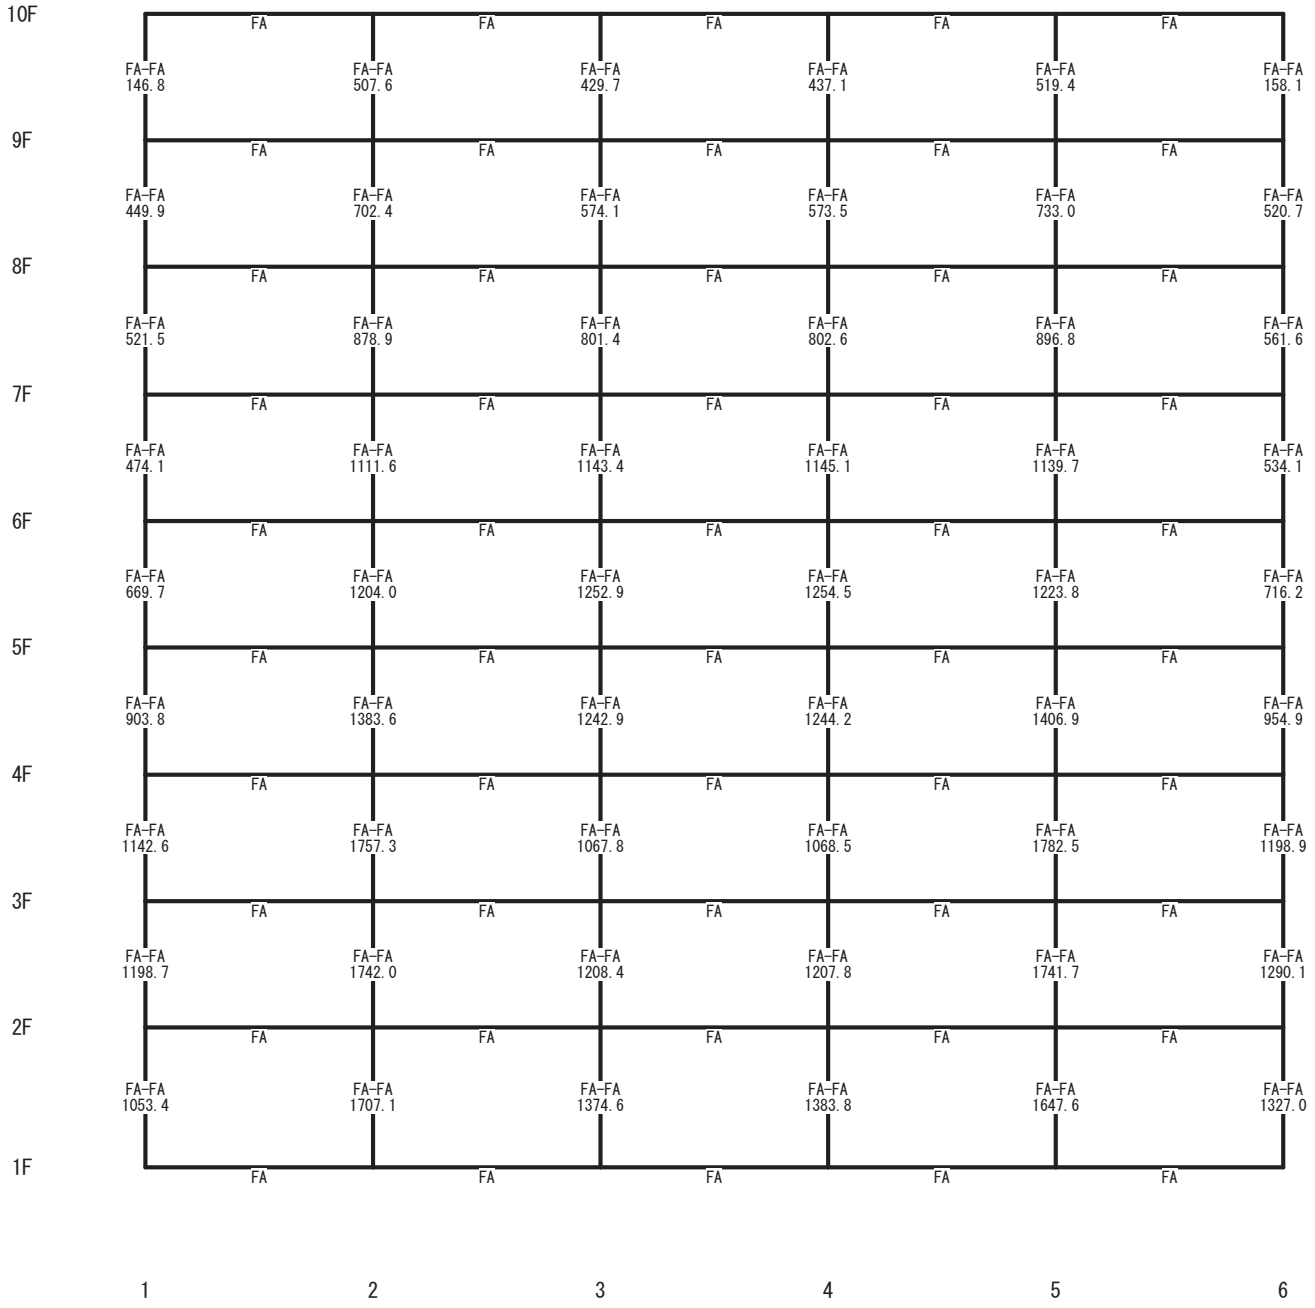

Aフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

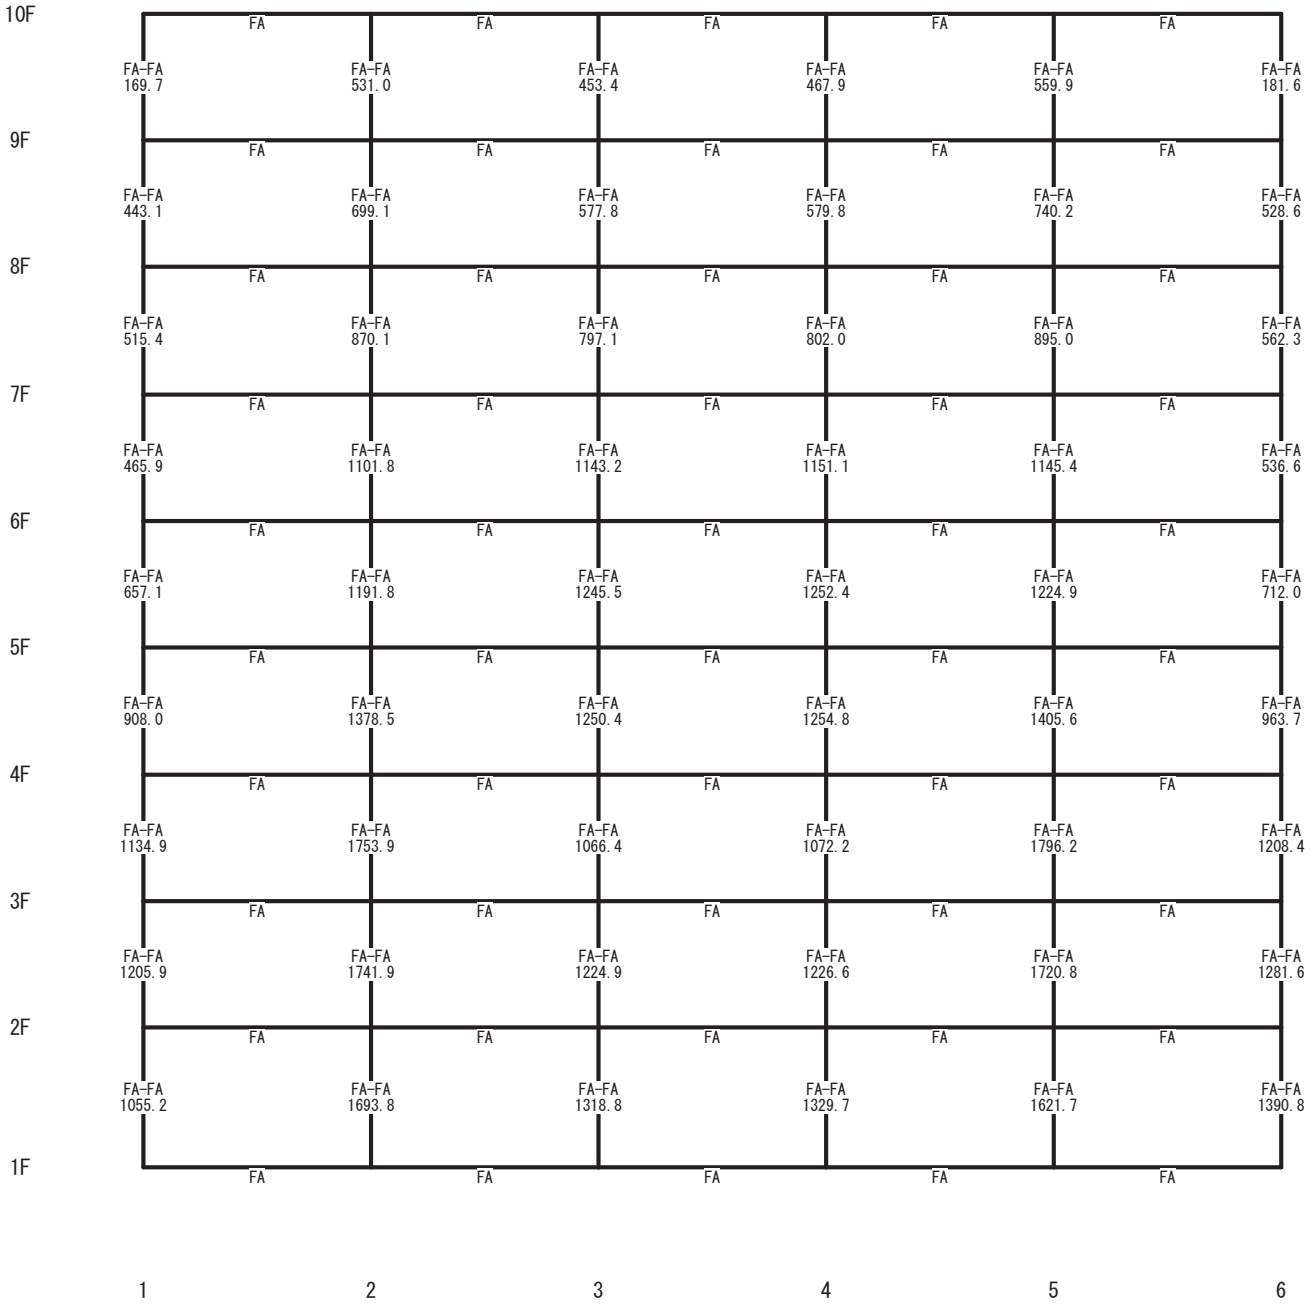

Bフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

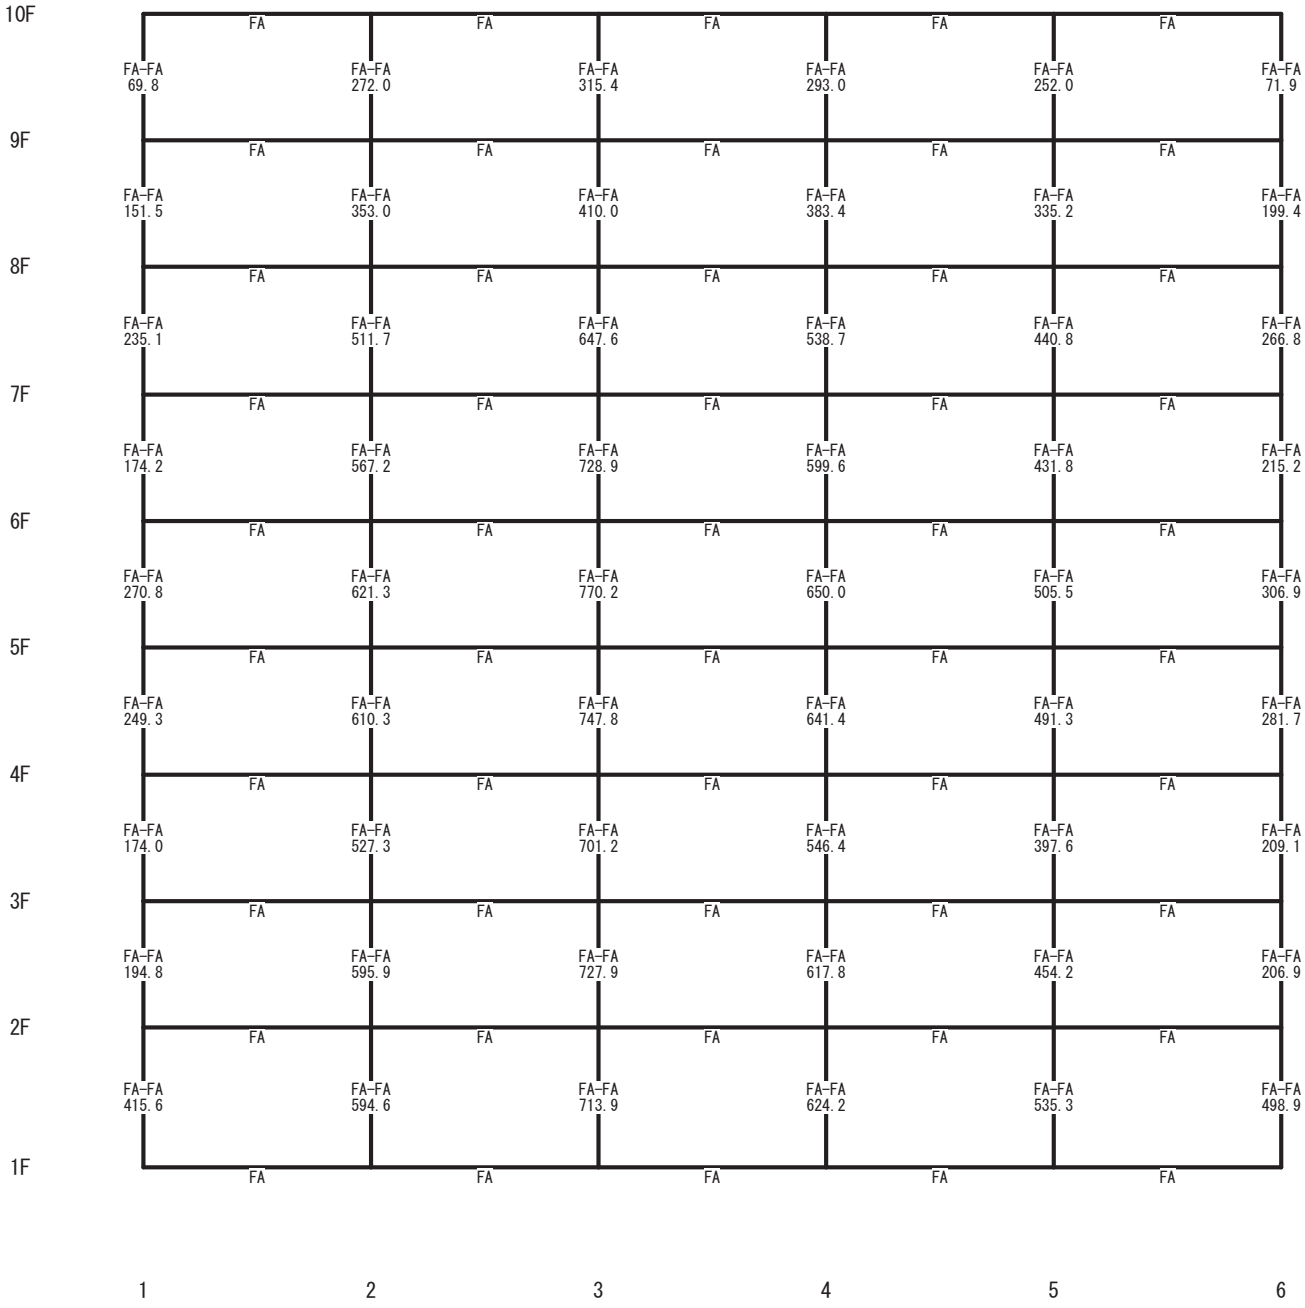

Cフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

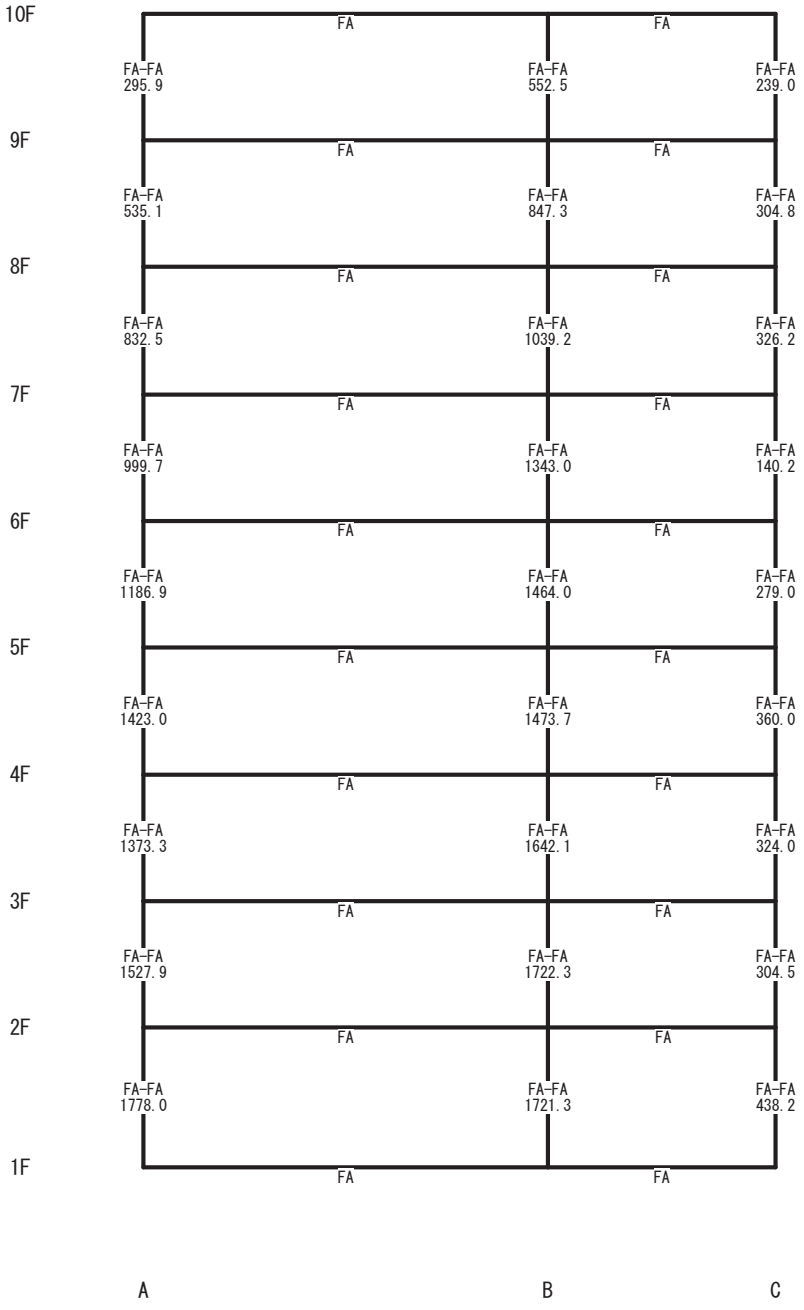

1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

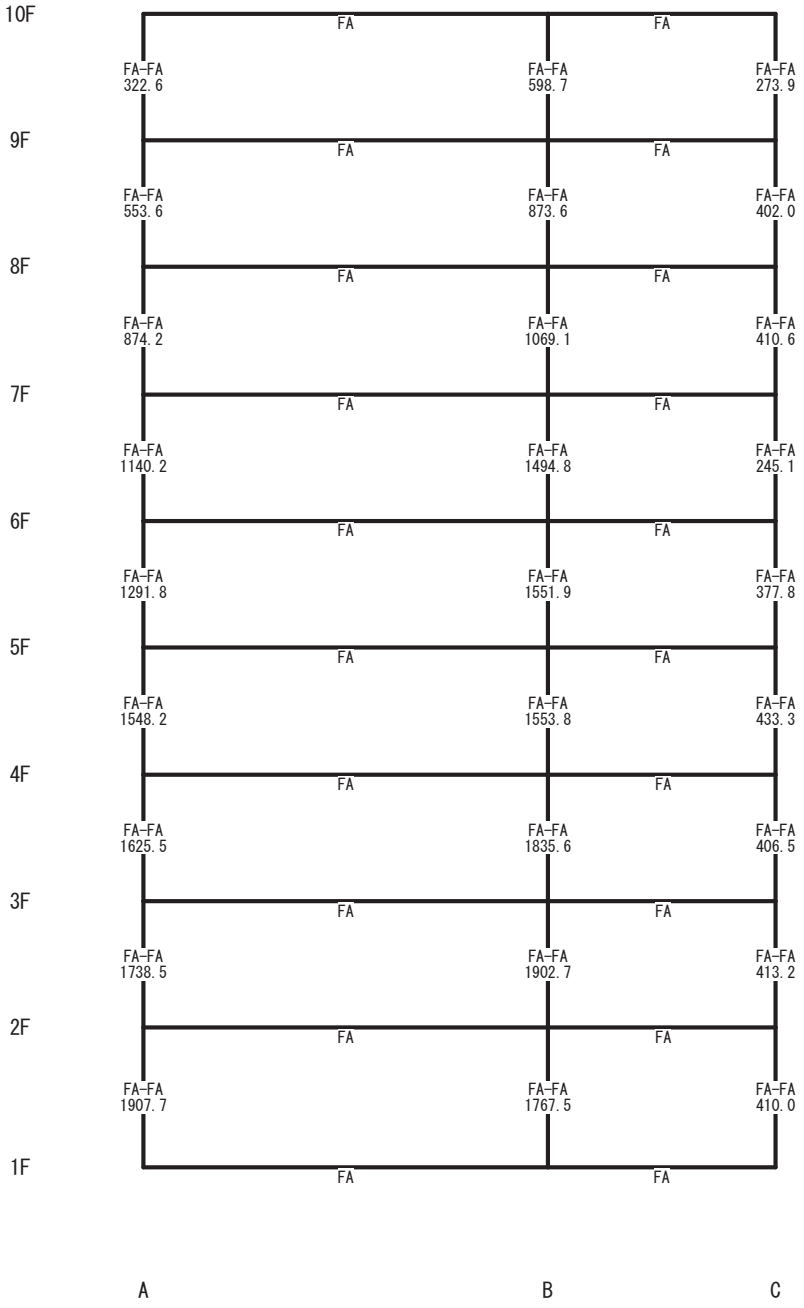

2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

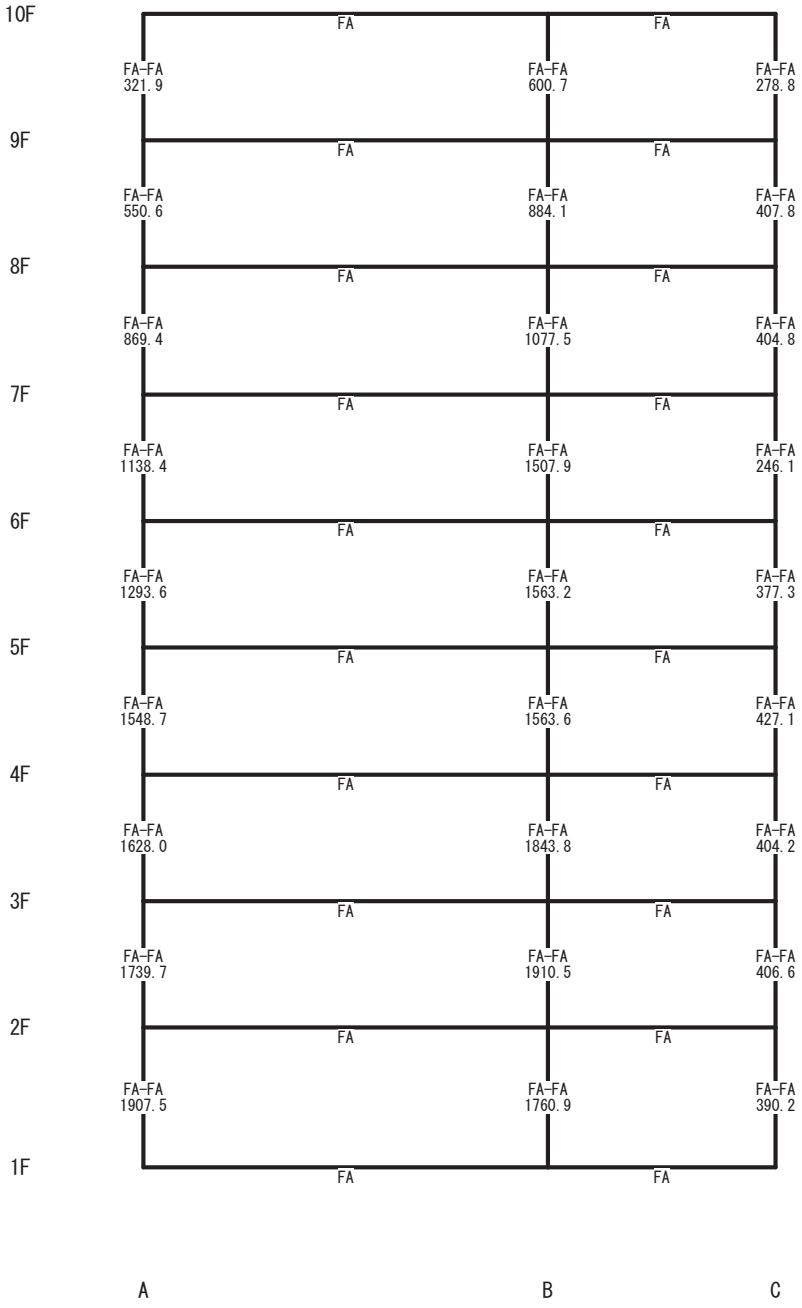

3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

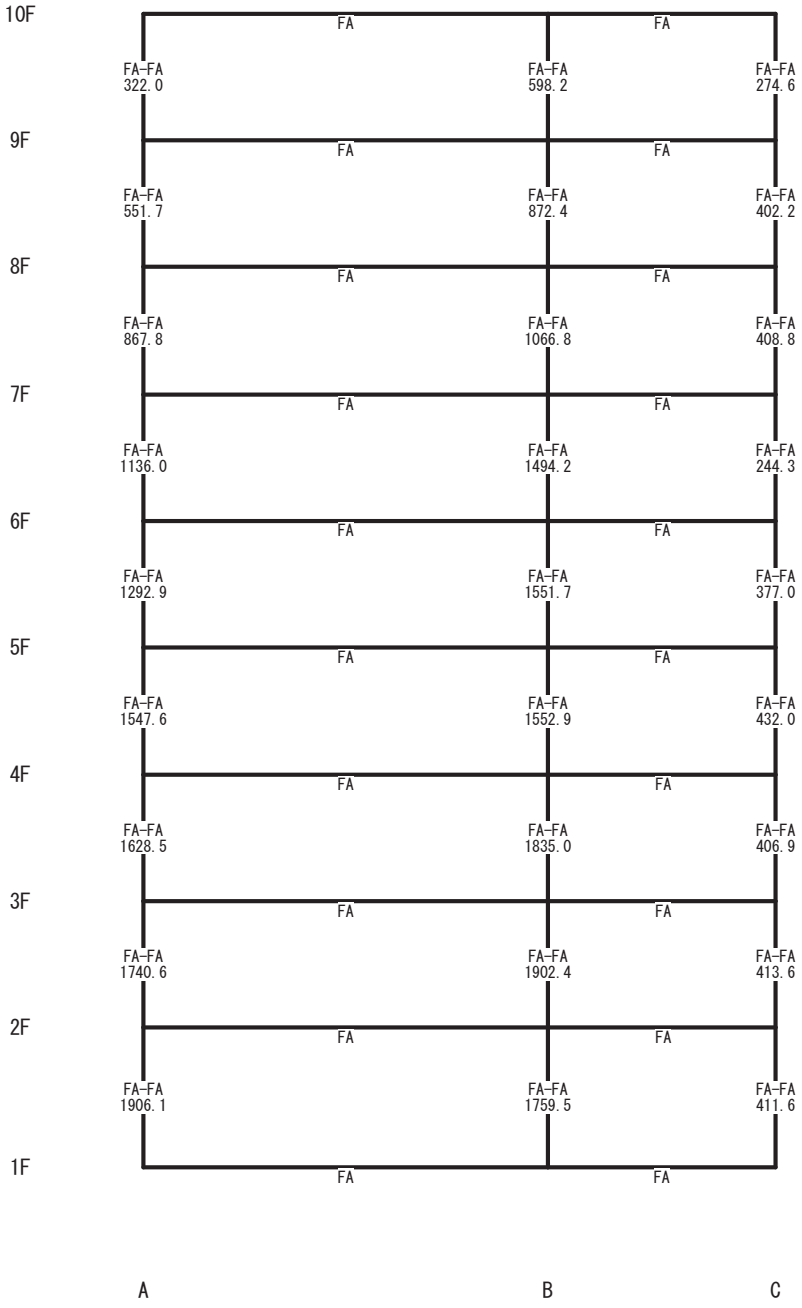

4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

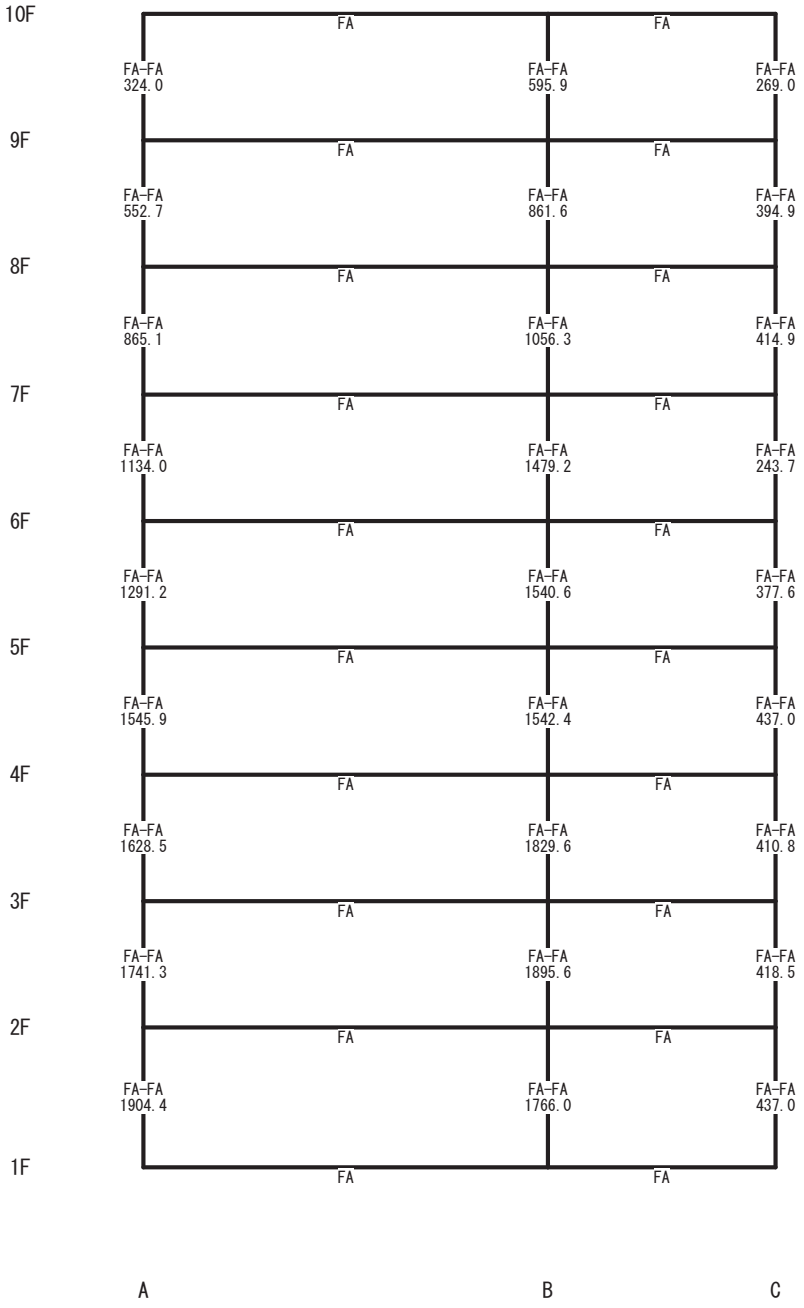

5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

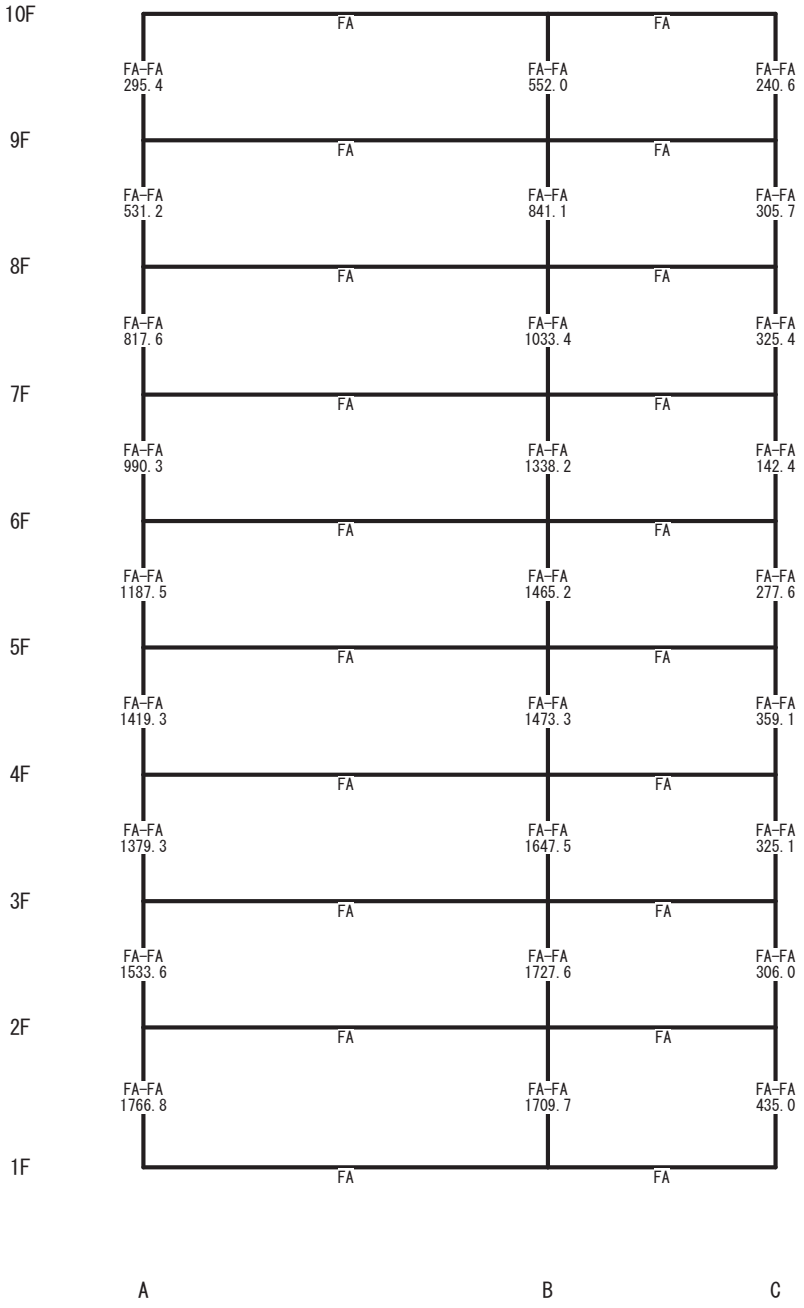

6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

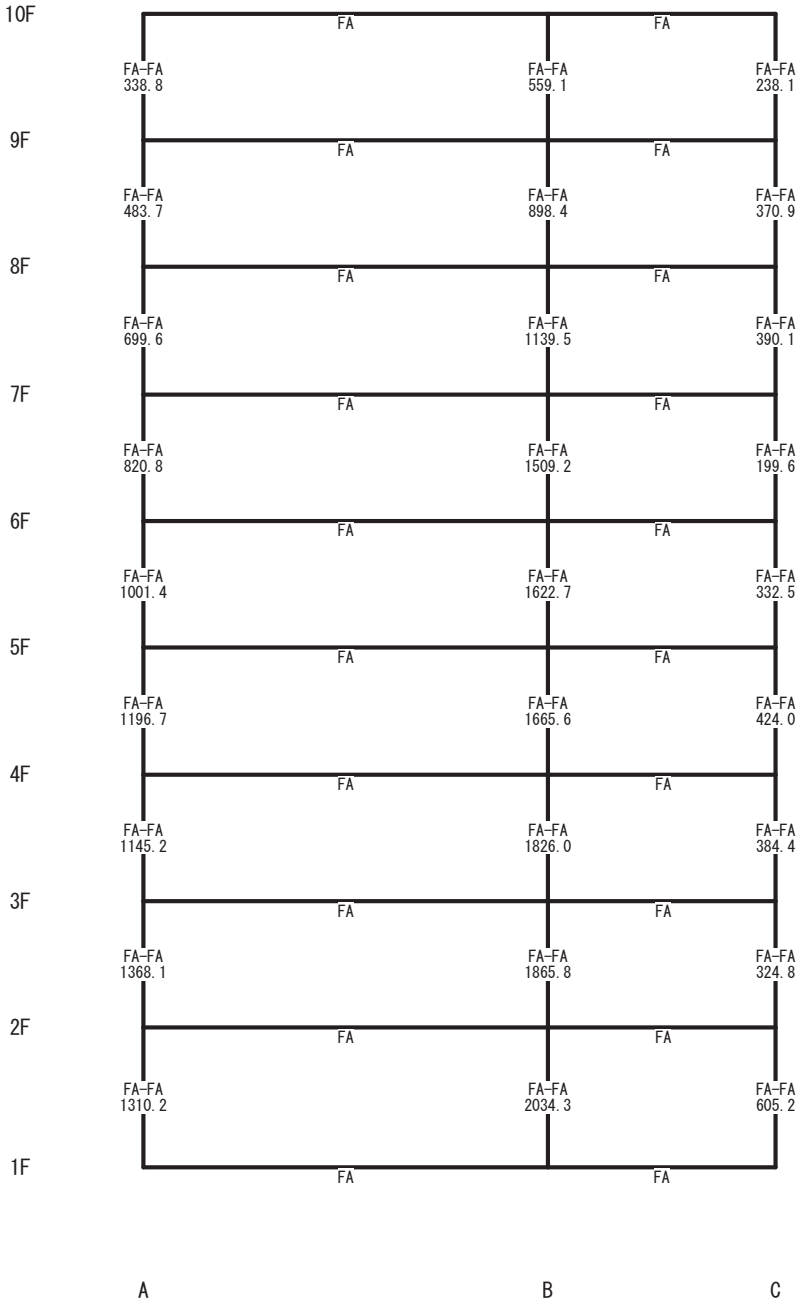

1フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

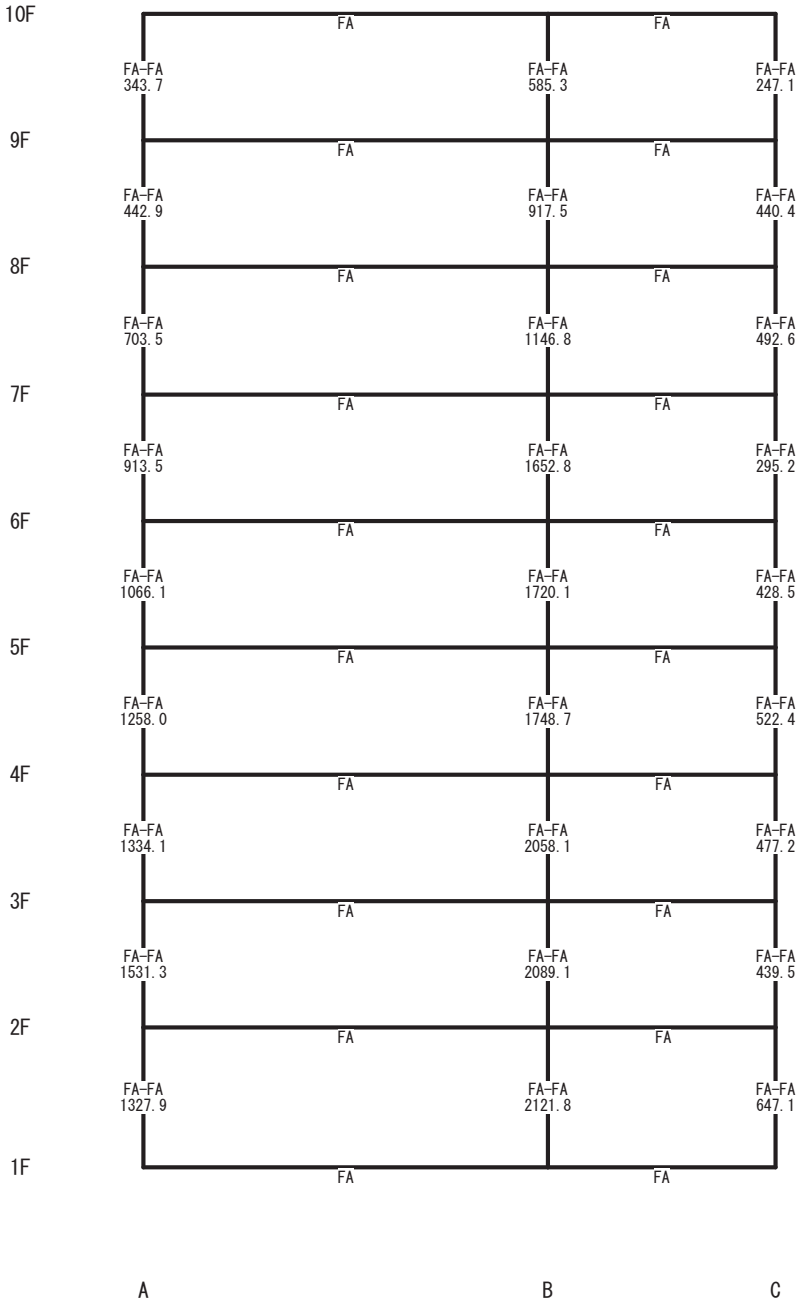

2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

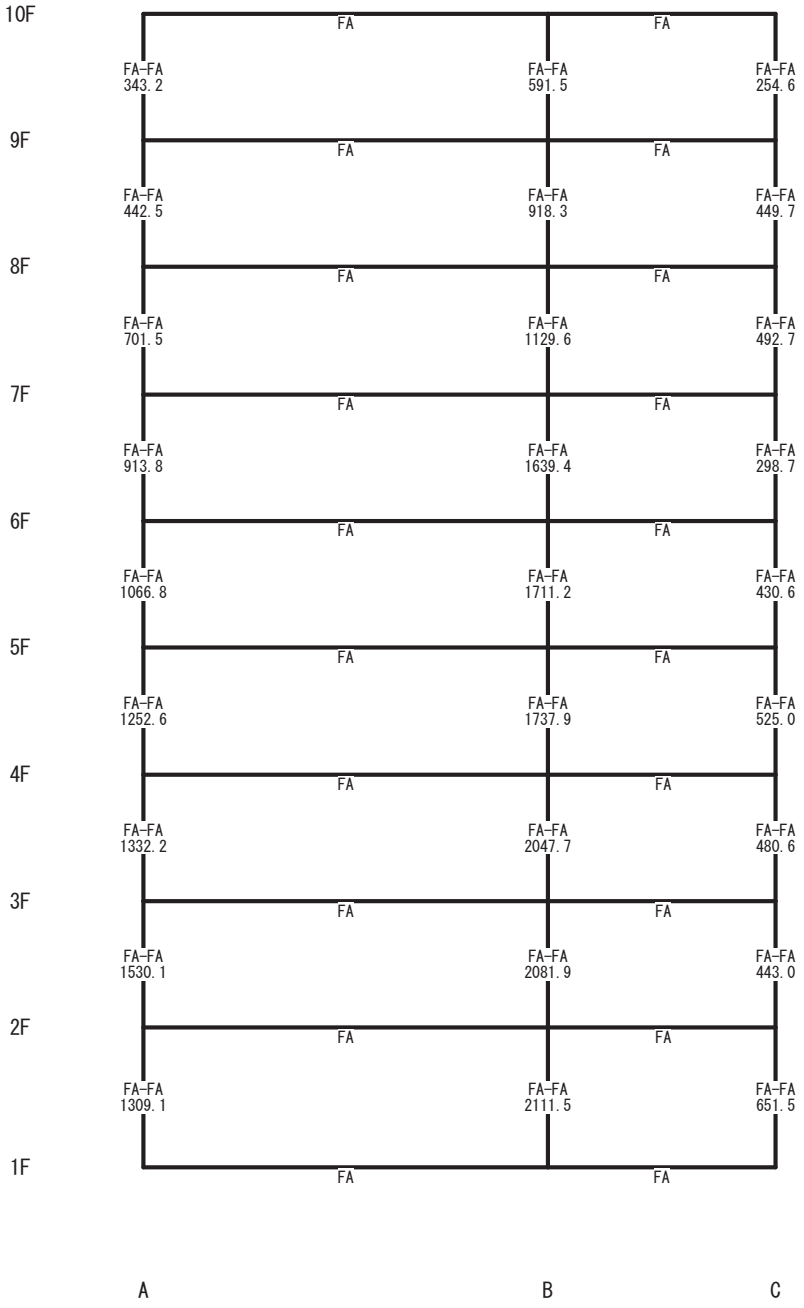

3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

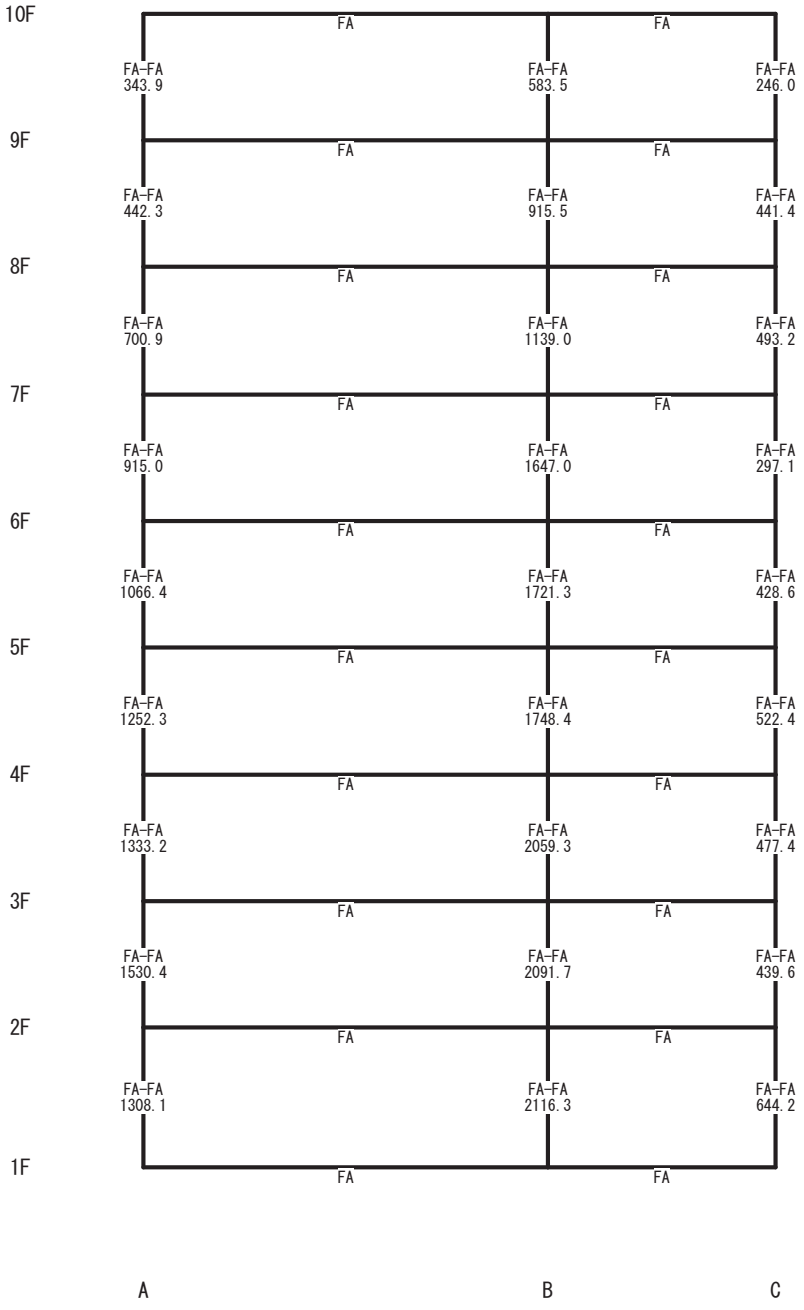

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

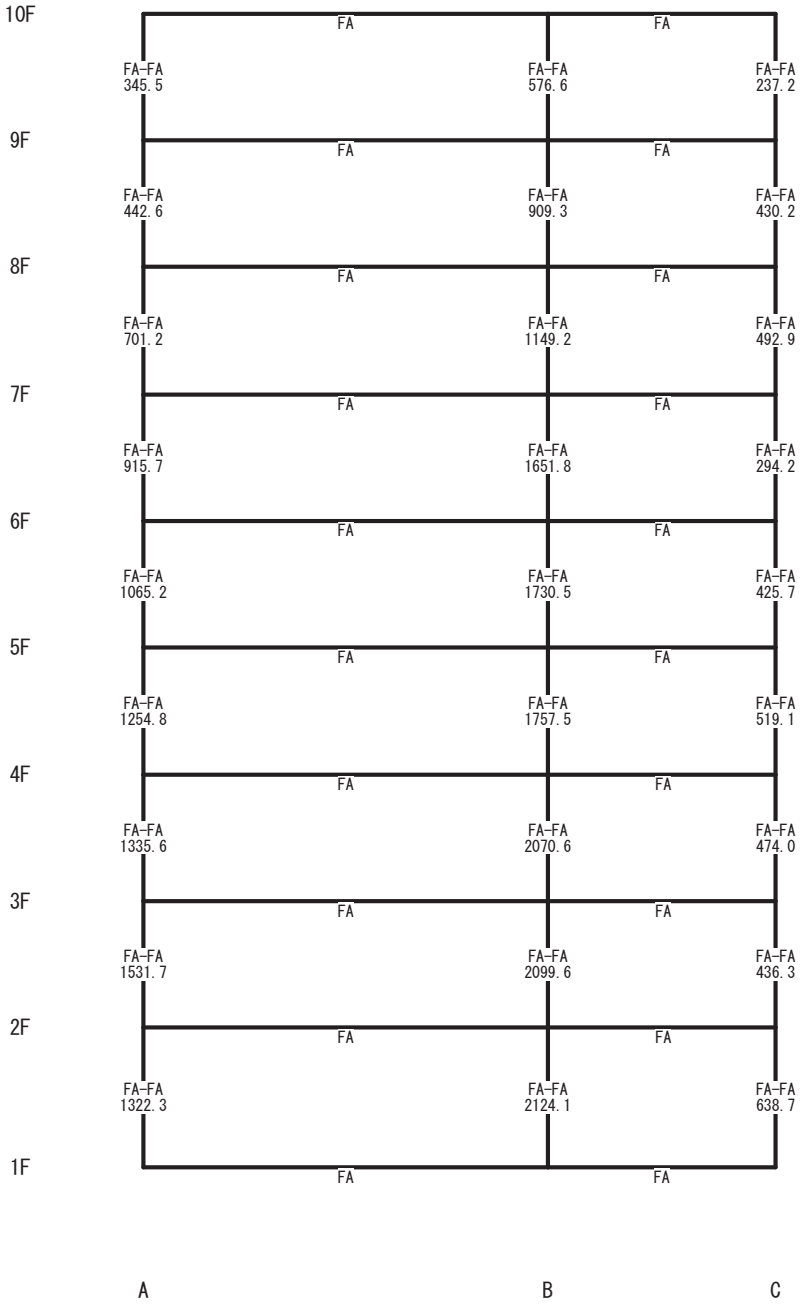

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

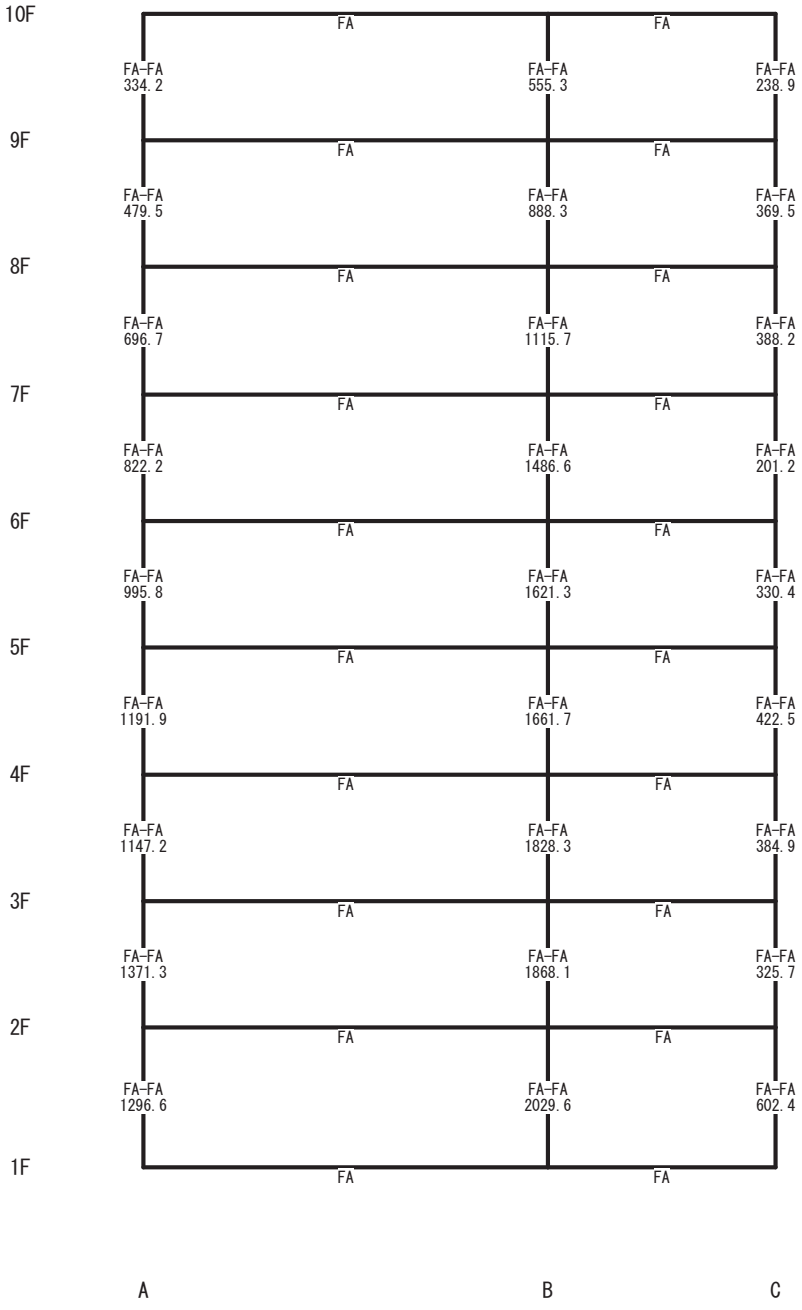

6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	2199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	C	1827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3014.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8390.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19585.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	2198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1832.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15729.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3021.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1088.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6955.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1687.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2880.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2856.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2470.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3535.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3867.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3870.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3554.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4055.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3567.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	1	3937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4058.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4077.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3911.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1800.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1799.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1782.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2861.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2851.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2859.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2861.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	1	3286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3869.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4059.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4055.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4072.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	2199.6	0.0	2199.6	0.33	0.00	0.33	
	B	2363.1	0.0	2363.1	0.36	0.00	0.36	
	C	1273.0	0.0	1273.0	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5835.6	0.0	5835.6	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.415 Co＝0.419
8F	A	3560.1	0.0	3560.1	0.28	0.00	0.28	
	B	3566.5	0.0	3566.5	0.28	0.00	0.28	
	C	1827.1	0.0	1827.1	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8953.7	0.0	8953.7	0.72	0.00	0.72	Ai＝1.958 Co＝0.419
7F	A	4466.9	0.0	4466.9	0.24	0.00	0.24	
	B	4439.6	0.0	4439.6	0.24	0.00	0.24	
	C	2637.2	0.0	2637.2	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11543.7	0.0	11543.7	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.715 Co＝0.419
6F	A	5554.9	0.0	5554.9	0.23	0.00	0.23	
	B	5539.0	0.0	5539.0	0.23	0.00	0.23	
	C	2713.3	0.0	2713.3	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13807.3	0.0	13807.3	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.542 Co＝0.419
5F	A	6327.6	0.0	6327.6	0.21	0.00	0.21	
	B	6280.1	0.0	6280.1	0.20	0.00	0.20	
	C	3119.9	0.0	3119.9	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15727.7	0.0	15727.7	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.404 Co＝0.419
4F	A	7139.8	0.0	7139.8	0.19	0.00	0.19	
	B	7162.5	0.0	7162.5	0.19	0.00	0.19	
	C	3014.7	0.0	3014.7	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17317.0	0.0	17317.0	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.288 Co＝0.419
3F	A	8021.0	0.0	8021.0	0.19	0.00	0.19	
	B	8026.7	0.0	8026.7	0.19	0.00	0.19	
	C	2555.4	0.0	2555.4	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18603.1	0.0	18603.1	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.184 Co＝0.419
2F	A	8390.4	0.0	8390.4	0.17	0.00	0.17	
	B	8409.4	0.0	8409.4	0.17	0.00	0.17	
	C	2785.8	0.0	2785.8	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19585.5	0.0	19585.5	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.090 Co＝0.419
1F	A	8496.9	0.0	8496.9	0.15	0.00	0.15	
	B	8395.3	0.0	8395.3	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	C	3391.6	0.0	3391.6	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20283.7	0.0	20283.7	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.000 Co＝0.419

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	2198.8	0.0	2198.8	0.33	0.00	0.33	
	B	2363.4	0.0	2363.4	0.36	0.00	0.36	
	C	1274.1	0.0	1274.1	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5836.3	0.0	5836.3	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.415 Co＝0.419
8F	A	3553.7	0.0	3553.7	0.28	0.00	0.28	
	B	3568.6	0.0	3568.6	0.29	0.00	0.29	
	C	1832.4	0.0	1832.4	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8954.7	0.0	8954.7	0.72	0.00	0.72	Ai＝1.958 Co＝0.419
7F	A	4462.7	0.0	4462.7	0.24	0.00	0.24	
	B	4441.7	0.0	4441.7	0.24	0.00	0.24	
	C	2640.6	0.0	2640.6	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11545.0	0.0	11545.0	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.715 Co＝0.419
6F	A	5548.0	0.0	5548.0	0.23	0.00	0.23	
	B	5544.0	0.0	5544.0	0.23	0.00	0.23	
	C	2716.9	0.0	2716.9	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13808.9	0.0	13808.9	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.542 Co＝0.419
5F	A	6321.1	0.0	6321.1	0.21	0.00	0.21	
	B	6283.7	0.0	6283.7	0.20	0.00	0.20	
	C	3124.7	0.0	3124.7	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15729.5	0.0	15729.5	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.404 Co＝0.419
4F	A	7136.3	0.0	7136.3	0.19	0.00	0.19	
	B	7161.1	0.0	7161.1	0.19	0.00	0.19	
	C	3021.7	0.0	3021.7	0.08	0.00	0.08	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17319.1	0.0	17319.1	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.288 Co＝0.419
3F	A	8017.7	0.0	8017.7	0.19	0.00	0.19	
	B	8032.0	0.0	8032.0	0.19	0.00	0.19	
	C	2555.6	0.0	2555.6	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18605.3	0.0	18605.3	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.184 Co＝0.419
2F	A	8388.7	0.0	8388.7	0.17	0.00	0.17	
	B	8401.6	0.0	8401.6	0.17	0.00	0.17	
	C	2797.5	0.0	2797.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19587.8	0.0	19587.8	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.090 Co＝0.419
1F	A	8493.6	0.0	8493.6	0.15	0.00	0.15	
	B	8410.0	0.0	8410.0	0.15	0.00	0.15	
	C	3382.5	0.0	3382.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20286.1	0.0	20286.1	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.000 Co＝0.419

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	1087.4	0.0	1087.4	0.16	0.00	0.16	
	2	1195.3	0.0	1195.3	0.18	0.00	0.18	
	3	1201.4	0.0	1201.4	0.18	0.00	0.18	
	4	1194.8	0.0	1194.8	0.18	0.00	0.18	
	5	1189.0	0.0	1189.0	0.18	0.00	0.18	
	6	1088.0	0.0	1088.0	0.16	0.00	0.16	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6955.8	0.0	6955.8	1.05	0.00	1.05	Ai＝2.415 Co＝0.499
8F	1	1687.1	0.0	1687.1	0.13	0.00	0.13	
	2	1829.3	0.0	1829.3	0.15	0.00	0.15	
	3	1842.5	0.0	1842.5	0.15	0.00	0.15	
	4	1826.3	0.0	1826.3	0.15	0.00	0.15	
	5	1809.2	0.0	1809.2	0.14	0.00	0.14	
	6	1678.0	0.0	1678.0	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10672.4	0.0	10672.4	0.85	0.00	0.85	Ai＝1.958 Co＝0.499
7F	1	2197.8	0.0	2197.8	0.12	0.00	0.12	
	2	2353.9	0.0	2353.9	0.13	0.00	0.13	
	3	2351.8	0.0	2351.8	0.13	0.00	0.13	
	4	2343.4	0.0	2343.4	0.13	0.00	0.13	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	5	2336.3	0.0	2336.3	0.13	0.00	0.13	
	6	2176.4	0.0	2176.4	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13759.5	0.0	13759.5	0.75	0.00	0.75	Ai＝1.715 Co＝0.499
6F	1	2482.9	0.0	2482.9	0.10	0.00	0.10	
	2	2880.1	0.0	2880.1	0.12	0.00	0.12	
	3	2892.4	0.0	2892.4	0.12	0.00	0.12	
	4	2874.6	0.0	2874.6	0.12	0.00	0.12	
	5	2856.9	0.0	2856.9	0.12	0.00	0.12	
	6	2470.9	0.0	2470.9	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16457.7	0.0	16457.7	0.67	0.00	0.67	Ai＝1.542 Co＝0.499
5F	1	2929.8	0.0	2929.8	0.10	0.00	0.10	
	2	3221.6	0.0	3221.6	0.11	0.00	0.11	
	3	3234.1	0.0	3234.1	0.11	0.00	0.11	
	4	3221.5	0.0	3221.5	0.11	0.00	0.11	
	5	3209.4	0.0	3209.4	0.10	0.00	0.10	
	6	2930.3	0.0	2930.3	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18746.7	0.0	18746.7	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.404 Co＝0.499
4F	1	3256.7	0.0	3256.7	0.09	0.00	0.09	
	2	3535.3	0.0	3535.3	0.10	0.00	0.10	
	3	3539.5	0.0	3539.5	0.10	0.00	0.10	
	4	3532.5	0.0	3532.5	0.10	0.00	0.10	
	5	3525.3	0.0	3525.3	0.10	0.00	0.10	
	6	3251.7	0.0	3251.7	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20641.0	0.0	20641.0	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.288 Co＝0.499
3F	1	3339.3	0.0	3339.3	0.08	0.00	0.08	
	2	3867.6	0.0	3867.6	0.09	0.00	0.09	
	3	3876.0	0.0	3876.0	0.09	0.00	0.09	
	4	3870.4	0.0	3870.4	0.09	0.00	0.09	
	5	3868.9	0.0	3868.9	0.09	0.00	0.09	
	6	3351.9	0.0	3351.9	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22174.1	0.0	22174.1	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.184 Co＝0.499
2F	1	3554.7	0.0	3554.7	0.07	0.00	0.07	
	2	4054.4	0.0	4054.4	0.08	0.00	0.08	
	3	4056.8	0.0	4056.8	0.08	0.00	0.08	
	4	4056.6	0.0	4056.6	0.08	0.00	0.08	
	5	4055.4	0.0	4055.4	0.08	0.00	0.08	
	6	3567.2	0.0	3567.2	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23345.1	0.0	23345.1	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.090 Co＝0.499
1F	1	3937.5	0.0	3937.5	0.07	0.00	0.07	
	2	4085.2	0.0	4085.2	0.07	0.00	0.07	
	3	4058.6	0.0	4058.6	0.07	0.00	0.07	
	4	4077.2	0.0	4077.2	0.07	0.00	0.07	
	5	4107.3	0.0	4107.3	0.07	0.00	0.07	
	6	3911.4	0.0	3911.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	合計	24177.3	0.0	24177.3	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.000 Co＝0.499

Y方向負加力時　(第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87)

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	1136.0	0.0	1136.0	0.17	0.00	0.17	
	2	1176.1	0.0	1176.1	0.18	0.00	0.18	
	3	1189.3	0.0	1189.3	0.18	0.00	0.18	
	4	1173.4	0.0	1173.4	0.18	0.00	0.18	
	5	1159.3	0.0	1159.3	0.18	0.00	0.18	
	6	1128.4	0.0	1128.4	0.17	0.00	0.17	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6962.7	0.0	6962.7	1.05	0.00	1.05	Ai＝2.415 Co＝0.500
8F	1	1753.0	0.0	1753.0	0.14	0.00	0.14	
	2	1800.8	0.0	1800.8	0.14	0.00	0.14	
	3	1810.4	0.0	1810.4	0.14	0.00	0.14	
	4	1799.2	0.0	1799.2	0.14	0.00	0.14	
	5	1782.0	0.0	1782.0	0.14	0.00	0.14	
	6	1737.4	0.0	1737.4	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10682.9	0.0	10682.9	0.85	0.00	0.85	Ai＝1.958 Co＝0.500
7F	1	2229.2	0.0	2229.2	0.12	0.00	0.12	
	2	2342.9	0.0	2342.9	0.13	0.00	0.13	
	3	2323.8	0.0	2323.8	0.13	0.00	0.13	
	4	2333.1	0.0	2333.1	0.13	0.00	0.13	
	5	2343.4	0.0	2343.4	0.13	0.00	0.13	
	6	2200.7	0.0	2200.7	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13773.1	0.0	13773.1	0.75	0.00	0.75	Ai＝1.715 Co＝0.500
6F	1	2529.6	0.0	2529.6	0.10	0.00	0.10	
	2	2861.6	0.0	2861.6	0.12	0.00	0.12	
	3	2851.9	0.0	2851.9	0.12	0.00	0.12	
	4	2859.1	0.0	2859.1	0.12	0.00	0.12	
	5	2861.6	0.0	2861.6	0.12	0.00	0.12	
	6	2510.0	0.0	2510.0	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16473.7	0.0	16473.7	0.67	0.00	0.67	Ai＝1.542 Co＝0.500
5F	1	2956.6	0.0	2956.6	0.10	0.00	0.10	
	2	3214.7	0.0	3214.7	0.10	0.00	0.10	
	3	3208.6	0.0	3208.6	0.10	0.00	0.10	
	4	3216.2	0.0	3216.2	0.10	0.00	0.10	
	5	3221.4	0.0	3221.4	0.11	0.00	0.11	
	6	2947.6	0.0	2947.6	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18765.1	0.0	18765.1	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.404 Co＝0.500
4F	1	3286.2	0.0	3286.2	0.09	0.00	0.09	
	2	3529.1	0.0	3529.1	0.10	0.00	0.10	
	3	3515.5	0.0	3515.5	0.10	0.00	0.10	
	4	3523.1	0.0	3523.1	0.10	0.00	0.10	
	5	3531.4	0.0	3531.4	0.10	0.00	0.10	
	6	3276.1	0.0	3276.1	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20661.4	0.0	20661.4	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.288 Co＝0.500

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	1	3355.6	0.0	3355.6	0.08	0.00	0.08	
	2	3869.4	0.0	3869.4	0.09	0.00	0.09	
	3	3860.5	0.0	3860.5	0.09	0.00	0.09	
	4	3869.9	0.0	3869.9	0.09	0.00	0.09	
	5	3880.2	0.0	3880.2	0.09	0.00	0.09	
	6	3360.3	0.0	3360.3	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22195.9	0.0	22195.9	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.184 Co＝0.500
2F	1	3558.7	0.0	3558.7	0.07	0.00	0.07	
	2	4059.9	0.0	4059.9	0.08	0.00	0.08	
	3	4055.0	0.0	4055.0	0.08	0.00	0.08	
	4	4061.7	0.0	4061.7	0.08	0.00	0.08	
	5	4067.6	0.0	4067.6	0.08	0.00	0.08	
	6	3565.1	0.0	3565.1	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23368.0	0.0	23368.0	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.090 Co＝0.500
1F	1	3949.7	0.0	3949.7	0.07	0.00	0.07	
	2	4096.8	0.0	4096.8	0.07	0.00	0.07	
	3	4072.1	0.0	4072.1	0.07	0.00	0.07	
	4	4068.6	0.0	4068.6	0.07	0.00	0.07	
	5	4085.2	0.0	4085.2	0.07	0.00	0.07	
	6	3928.6	0.0	3928.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24201.0	0.0	24201.0	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.000 Co＝0.500

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	2081.6	0.0	2081.6	0.31	0.00	0.31	
	B	2315.2	0.0	2315.2	0.35	0.00	0.35	
	C	1230.2	0.0	1230.2	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5627.0	0.0	5627.0	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.415 Co＝0.404
8F	A	3398.7	0.0	3398.7	0.27	0.00	0.27	
	B	3507.5	0.0	3507.5	0.28	0.00	0.28	
	C	1727.4	0.0	1727.4	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8633.6	0.0	8633.6	0.69	0.00	0.69	Ai＝1.958 Co＝0.404
7F	A	4335.9	0.0	4335.9	0.24	0.00	0.24	
	B	4294.0	0.0	4294.0	0.23	0.00	0.23	
	C	2501.1	0.0	2501.1	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11131.0	0.0	11131.0	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.715 Co＝0.404

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	A	5355.5	0.0	5355.5	0.22	0.00	0.22	
	B	5350.3	0.0	5350.3	0.22	0.00	0.22	
	C	2607.9	0.0	2607.9	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13313.7	0.0	13313.7	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.542 Co＝0.404
5F	A	6083.5	0.0	6083.5	0.20	0.00	0.20	
	B	6033.3	0.0	6033.3	0.20	0.00	0.20	
	C	3048.7	0.0	3048.7	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15165.5	0.0	15165.5	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.404 Co＝0.404
4F	A	6860.5	0.0	6860.5	0.19	0.00	0.19	
	B	6882.5	0.0	6882.5	0.19	0.00	0.19	
	C	2955.0	0.0	2955.0	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16698.0	0.0	16698.0	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.288 Co＝0.404
3F	A	7704.1	0.0	7704.1	0.18	0.00	0.18	
	B	7730.6	0.0	7730.6	0.18	0.00	0.18	
	C	2503.4	0.0	2503.4	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17938.1	0.0	17938.1	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.184 Co＝0.404
2F	A	8017.2	0.0	8017.2	0.16	0.00	0.16	
	B	8087.2	0.0	8087.2	0.16	0.00	0.16	
	C	2781.0	0.0	2781.0	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18885.4	0.0	18885.4	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.090 Co＝0.404
1F	A	8125.6	0.0	8125.6	0.15	0.00	0.15	
	B	8335.1	0.0	8335.1	0.15	0.00	0.15	
	C	3098.0	0.0	3098.0	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19558.6	0.0	19558.6	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.404

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	A	2081.9	0.0	2081.9	0.31	0.00	0.31

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	B	2318.0	0.0	2318.0	0.35	0.00	0.35	
	C	1227.5	0.0	1227.5	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5627.4	0.0	5627.4	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.415 Co＝0.404
8F	A	3395.2	0.0	3395.2	0.27	0.00	0.27	
	B	3511.1	0.0	3511.1	0.28	0.00	0.28	
	C	1727.9	0.0	1727.9	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8634.2	0.0	8634.2	0.69	0.00	0.69	Ai＝1.958 Co＝0.404
7F	A	4330.7	0.0	4330.7	0.24	0.00	0.24	
	B	4295.0	0.0	4295.0	0.23	0.00	0.23	
	C	2506.0	0.0	2506.0	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11131.8	0.0	11131.8	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.715 Co＝0.404
6F	A	5348.4	0.0	5348.4	0.22	0.00	0.22	
	B	5355.3	0.0	5355.3	0.22	0.00	0.22	
	C	2611.0	0.0	2611.0	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13314.6	0.0	13314.6	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.542 Co＝0.404
5F	A	6077.3	0.0	6077.3	0.20	0.00	0.20	
	B	6036.8	0.0	6036.8	0.20	0.00	0.20	
	C	3052.4	0.0	3052.4	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15166.5	0.0	15166.5	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.404 Co＝0.404
4F	A	6856.2	0.0	6856.2	0.19	0.00	0.19	
	B	6881.7	0.0	6881.7	0.19	0.00	0.19	
	C	2961.1	0.0	2961.1	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16699.1	0.0	16699.1	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.288 Co＝0.404
3F	A	7701.0	0.0	7701.0	0.18	0.00	0.18	
	B	7735.3	0.0	7735.3	0.18	0.00	0.18	
	C	2503.1	0.0	2503.1	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17939.3	0.0	17939.3	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.184 Co＝0.404
2F	A	8014.9	0.0	8014.9	0.16	0.00	0.16	
	B	8082.3	0.0	8082.3	0.16	0.00	0.16	
	C	2789.5	0.0	2789.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18886.7	0.0	18886.7	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.090 Co＝0.404
1F	A	8123.1	0.0	8123.1	0.15	0.00	0.15	
	B	8338.5	0.0	8338.5	0.15	0.00	0.15	
	C	3098.3	0.0	3098.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19560.0	0.0	19560.0	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.404

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	1078.6	0.0	1078.6	0.16	0.00	0.16	
	2	1161.6	0.0	1161.6	0.18	0.00	0.18	
	3	1168.3	0.0	1168.3	0.18	0.00	0.18	
	4	1161.2	0.0	1161.2	0.18	0.00	0.18	
	5	1155.2	0.0	1155.2	0.17	0.00	0.17	
	6	1080.4	0.0	1080.4	0.16	0.00	0.16	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6805.2	0.0	6805.2	1.03	0.00	1.03	Ai＝2.415 Co＝0.488
8F	1	1635.2	0.0	1635.2	0.13	0.00	0.13	
	2	1796.2	0.0	1796.2	0.14	0.00	0.14	
	3	1813.6	0.0	1813.6	0.14	0.00	0.14	
	4	1795.9	0.0	1795.9	0.14	0.00	0.14	
	5	1771.0	0.0	1771.0	0.14	0.00	0.14	
	6	1629.4	0.0	1629.4	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10441.2	0.0	10441.2	0.83	0.00	0.83	Ai＝1.958 Co＝0.488
7F	1	2150.8	0.0	2150.8	0.12	0.00	0.12	
	2	2304.2	0.0	2304.2	0.13	0.00	0.13	
	3	2303.0	0.0	2303.0	0.12	0.00	0.12	
	4	2293.4	0.0	2293.4	0.12	0.00	0.12	
	5	2284.2	0.0	2284.2	0.12	0.00	0.12	
	6	2125.9	0.0	2125.9	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13461.5	0.0	13461.5	0.73	0.00	0.73	Ai＝1.715 Co＝0.488
6F	1	2437.8	0.0	2437.8	0.10	0.00	0.10	
	2	2826.4	0.0	2826.4	0.12	0.00	0.12	
	3	2827.2	0.0	2827.2	0.12	0.00	0.12	
	4	2811.3	0.0	2811.3	0.11	0.00	0.11	
	5	2799.7	0.0	2799.7	0.11	0.00	0.11	
	6	2398.8	0.0	2398.8	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16101.2	0.0	16101.2	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.542 Co＝0.488
5F	1	2882.5	0.0	2882.5	0.09	0.00	0.09	
	2	3153.3	0.0	3153.3	0.10	0.00	0.10	
	3	3160.5	0.0	3160.5	0.10	0.00	0.10	
	4	3145.9	0.0	3145.9	0.10	0.00	0.10	
	5	3134.0	0.0	3134.0	0.10	0.00	0.10	
	6	2864.5	0.0	2864.5	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18340.7	0.0	18340.7	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.404 Co＝0.488
4F	1	3148.3	0.0	3148.3	0.09	0.00	0.09	
	2	3478.4	0.0	3478.4	0.09	0.00	0.09	
	3	3483.2	0.0	3483.2	0.09	0.00	0.09	
	4	3474.5	0.0	3474.5	0.09	0.00	0.09	
	5	3467.1	0.0	3467.1	0.09	0.00	0.09	
	6	3142.6	0.0	3142.6	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20194.1	0.0	20194.1	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.288 Co＝0.488
3F	1	3253.2	0.0	3253.2	0.08	0.00	0.08	
	2	3792.2	0.0	3792.2	0.09	0.00	0.09	
	3	3801.5	0.0	3801.5	0.09	0.00	0.09	
	4	3794.8	0.0	3794.8	0.09	0.00	0.09	
	5	3790.0	0.0	3790.0	0.09	0.00	0.09	
	6	3262.2	0.0	3262.2	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21693.9	0.0	21693.9	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.184 Co＝0.488
2F	1	3481.7	0.0	3481.7	0.07	0.00	0.07	
	2	3971.2	0.0	3971.2	0.08	0.00	0.08	
	3	3969.2	0.0	3969.2	0.08	0.00	0.08	
	4	3968.2	0.0	3968.2	0.08	0.00	0.08	
	5	3966.9	0.0	3966.9	0.08	0.00	0.08	
	6	3482.3	0.0	3482.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22839.5	0.0	22839.5	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.090 Co＝0.488
1F	1	3834.3	0.0	3834.3	0.07	0.00	0.07	
	2	4001.7	0.0	4001.7	0.07	0.00	0.07	
	3	3981.8	0.0	3981.8	0.07	0.00	0.07	
	4	3999.1	0.0	3999.1	0.07	0.00	0.07	
	5	4024.6	0.0	4024.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3811.8	0.0	3811.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23653.2	0.0	23653.2	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.488

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	1	1090.5	0.0	1090.5	0.16	0.00	0.16
	2	1157.5	0.0	1157.5	0.17	0.00	0.17
	3	1172.1	0.0	1172.1	0.18	0.00	0.18
	4	1157.3	0.0	1157.3	0.17	0.00	0.17
	5	1145.6	0.0	1145.6	0.17	0.00	0.17
	6	1093.6	0.0	1093.6	0.17	0.00	0.17
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6816.6	0.0	6816.6	1.03	0.00	1.03	Ai＝2.415 Co＝0.489
8F	1	1701.9	0.0	1701.9	0.14	0.00	0.14	
	2	1769.2	0.0	1769.2	0.14	0.00	0.14	
	3	1777.5	0.0	1777.5	0.14	0.00	0.14	
	4	1768.8	0.0	1768.8	0.14	0.00	0.14	
	5	1747.5	0.0	1747.5	0.14	0.00	0.14	
	6	1693.8	0.0	1693.8	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10458.7	0.0	10458.7	0.84	0.00	0.84	Ai＝1.958 Co＝0.489
7F	1	2188.0	0.0	2188.0	0.12	0.00	0.12	
	2	2294.0	0.0	2294.0	0.12	0.00	0.12	
	3	2279.7	0.0	2279.7	0.12	0.00	0.12	
	4	2284.9	0.0	2284.9	0.12	0.00	0.12	
	5	2278.1	0.0	2278.1	0.12	0.00	0.12	
	6	2159.3	0.0	2159.3	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13484.0	0.0	13484.0	0.73	0.00	0.73	Ai＝1.715 Co＝0.489
6F	1	2490.9	0.0	2490.9	0.10	0.00	0.10	
	2	2808.0	0.0	2808.0	0.11	0.00	0.11	
	3	2804.3	0.0	2804.3	0.11	0.00	0.11	
	4	2795.5	0.0	2795.5	0.11	0.00	0.11	
	5	2774.8	0.0	2774.8	0.11	0.00	0.11	
	6	2454.7	0.0	2454.7	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16128.1	0.0	16128.1	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.542 Co＝0.489
5F	1	2921.4	0.0	2921.4	0.10	0.00	0.10	
	2	3142.9	0.0	3142.9	0.10	0.00	0.10	
	3	3134.5	0.0	3134.5	0.10	0.00	0.10	
	4	3137.1	0.0	3137.1	0.10	0.00	0.10	
	5	3134.1	0.0	3134.1	0.10	0.00	0.10	
	6	2901.3	0.0	2901.3	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18371.3	0.0	18371.3	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.404 Co＝0.489
4F	1	3178.0	0.0	3178.0	0.09	0.00	0.09	
	2	3475.6	0.0	3475.6	0.09	0.00	0.09	
	3	3461.7	0.0	3461.7	0.09	0.00	0.09	
	4	3469.6	0.0	3469.6	0.09	0.00	0.09	
	5	3479.6	0.0	3479.6	0.09	0.00	0.09	
	6	3163.4	0.0	3163.4	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20227.8	0.0	20227.8	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.288 Co＝0.489
3F	1	3275.8	0.0	3275.8	0.08	0.00	0.08	
	2	3792.4	0.0	3792.4	0.09	0.00	0.09	
	3	3787.4	0.0	3787.4	0.09	0.00	0.09	
	4	3795.0	0.0	3795.0	0.09	0.00	0.09	
	5	3800.6	0.0	3800.6	0.09	0.00	0.09	
	6	3278.9	0.0	3278.9	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21730.1	0.0	21730.1	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.184 Co＝0.489
2F	1	3493.9	0.0	3493.9	0.07	0.00	0.07	
	2	3978.0	0.0	3978.0	0.08	0.00	0.08	
	3	3966.3	0.0	3966.3	0.08	0.00	0.08	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	4	3972.0	0.0	3972.0	0.08	0.00	0.08	
	5	3981.5	0.0	3981.5	0.08	0.00	0.08	
	6	3486.0	0.0	3486.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22877.6	0.0	22877.6	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.090 Co＝0.489
1F	1	3844.6	0.0	3844.6	0.07	0.00	0.07	
	2	4009.7	0.0	4009.7	0.07	0.00	0.07	
	3	4001.8	0.0	4001.8	0.07	0.00	0.07	
	4	3997.6	0.0	3997.6	0.07	0.00	0.07	
	5	4004.9	0.0	4004.9	0.07	0.00	0.07	
	6	3833.7	0.0	3833.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23692.5	0.0	23692.5	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.489

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	5835.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5835.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	8953.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8953.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	11543.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11543.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	13807.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13807.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	15727.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15727.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17317.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17317.05		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	18603.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18603.13		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19585.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19585.52		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	20283.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20283.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	5836.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5836.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	8954.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8954.69		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	11545.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11545.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	13808.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13808.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	15729.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15729.52		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17319.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17319.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	18605.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18605.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19587.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19587.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	20286.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20286.09		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	6955.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6955.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	10672.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10672.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13759.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13759.55		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	16457.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16457.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18746.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18746.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	20641.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20641.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	A	22174.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22174.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23345.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23345.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	24177.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24177.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	6962.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6962.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	10682.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10682.85		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13773.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13773.05		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	16473.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16473.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18765.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18765.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	20661.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20661.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22195.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22195.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23367.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23367.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	24201.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24201.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.106	6615.0	13932.7	1.000	1.000	1.000	0.25	3483.2
8F	1.707	12519.7	21377.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5344.3
7F	1.496	18424.4	27560.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6890.2
6F	1.344	24520.0	32965.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8241.3
5F	1.225	30664.5	37550.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9387.5
4F	1.123	36809.0	41344.7	1.000	1.000	1.000	0.25	10336.2
3F	1.033	43001.7	44415.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11103.8
2F	0.950	49199.7	46760.7	1.000	1.000	1.000	0.25	11690.2
1F	0.872	55536.3	48427.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12106.9

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.106	6615.0	13932.7	1.000	1.000	1.000	0.25	3483.2
8F	1.707	12519.7	21377.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5344.3
7F	1.496	18424.4	27560.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6890.2
6F	1.344	24520.0	32965.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8241.3
5F	1.225	30664.5	37550.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9387.5
4F	1.123	36809.0	41344.7	1.000	1.000	1.000	0.25	10336.2
3F	1.033	43001.7	44415.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11103.8
2F	0.950	49199.7	46760.7	1.000	1.000	1.000	0.25	11690.2
1F	0.872	55536.3	48427.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12106.9

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.106	6615.0	13932.7	1.000	1.000	1.000	0.25	3483.2
8F	1.707	12519.7	21377.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5344.3
7F	1.496	18424.4	27560.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6890.2
6F	1.344	24520.0	32965.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8241.3
5F	1.225	30664.5	37550.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9387.5
4F	1.123	36809.0	41344.7	1.000	1.000	1.000	0.25	10336.2
3F	1.033	43001.7	44415.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11103.8
2F	0.950	49199.7	46760.7	1.000	1.000	1.000	0.25	11690.2
1F	0.872	55536.3	48427.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12106.9

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.106	6615.0	13932.7	1.000	1.000	1.000	0.25	3483.2
8F	1.707	12519.7	21377.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5344.3
7F	1.496	18424.4	27560.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6890.2
6F	1.344	24520.0	32965.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8241.3
5F	1.225	30664.5	37550.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9387.5
4F	1.123	36809.0	41344.7	1.000	1.000	1.000	0.25	10336.2
3F	1.033	43001.7	44415.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11103.8
2F	0.950	49199.7	46760.7	1.000	1.000	1.000	0.25	11690.2
1F	0.872	55536.3	48427.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12106.9

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	2081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	B	3507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13313.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6083.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	6860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6882.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2955.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17938.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	2081.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5627.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3395.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1727.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13314.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6036.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	6856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6881.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8082.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2789.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	6	1629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2437.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2826.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3801.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3789.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21693.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3968.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3966.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	合計	22839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3811.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1093.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6816.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1768.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1747.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2278.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2807.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2795.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	合計	18371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3792.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3800.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3971.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3844.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4001.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4004.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13932.7	1.000	0.25	3483.2		5627.0	1.61
8F	21377.0	1.000	0.25	5344.3		8633.6	1.61
7F	27560.7	1.000	0.25	6890.2		11131.0	1.61
6F	32965.1	1.000	0.25	8241.3		13313.7	1.61
5F	37550.1	1.000	0.25	9387.5		15165.5	1.61
4F	41344.7	1.000	0.25	10336.2		16698.0	1.61
3F	44415.2	1.000	0.25	11103.8		17938.1	1.61
2F	46760.7	1.000	0.25	11690.2		18885.4	1.61
1F	48427.7	1.000	0.25	12106.9		19558.6	1.61

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13932.7	1.000	0.25	3483.2		5627.4	1.61
8F	21377.0	1.000	0.25	5344.3		8634.2	1.61
7F	27560.7	1.000	0.25	6890.2		11131.8	1.61
6F	32965.1	1.000	0.25	8241.3		13314.6	1.61
5F	37550.1	1.000	0.25	9387.5		15166.5	1.61
4F	41344.7	1.000	0.25	10336.2		16699.1	1.61
3F	44415.2	1.000	0.25	11103.8		17939.3	1.61
2F	46760.7	1.000	0.25	11690.2		18886.7	1.61
1F	48427.7	1.000	0.25	12106.9		19560.0	1.61

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13932.7	1.000	0.25	3483.2		6805.2	1.95
8F	21377.0	1.000	0.25	5344.3		10441.2	1.95
7F	27560.7	1.000	0.25	6890.2		13461.5	1.95
6F	32965.1	1.000	0.25	8241.3		16101.2	1.95
5F	37550.1	1.000	0.25	9387.5		18340.7	1.95
4F	41344.7	1.000	0.25	10336.2		20194.1	1.95
3F	44415.2	1.000	0.25	11103.8		21693.9	1.95
2F	46760.7	1.000	0.25	11690.2		22839.5	1.95
1F	48427.7	1.000	0.25	12106.9		23653.2	1.95

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13932.7	1.000	0.25	3483.2		6816.6	1.95
8F	21377.0	1.000	0.25	5344.3		10458.7	1.95
7F	27560.7	1.000	0.25	6890.2		13484.0	1.95
6F	32965.1	1.000	0.25	8241.3		16128.1	1.95
5F	37550.1	1.000	0.25	9387.5		18371.3	1.95
4F	41344.7	1.000	0.25	10336.2		20227.8	1.95
3F	44415.2	1.000	0.25	11103.8		21730.1	1.95
2F	46760.7	1.000	0.25	11690.2		22877.6	1.95
1F	48427.7	1.000	0.25	12106.9		23692.5	1.95

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 2F － 3F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 2F － 3F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
338	10F	5835.6	101.8344	3.3802	1/　118

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
338	9F	8953.7	98.4542	8.0404	1/ 50
	8F	11543.7	90.4139	12.4764	1/ 32
	7F	13807.3	77.9374	14.4226	1/ 28
	6F	15727.7	63.5149	16.0114	1/ 25
	5F	17317.0	47.5035	15.5186	1/ 26
	4F	18603.1	31.9849	13.1672	1/ 30
	3F	19585.5	18.8177	11.1688	1/ 36
	2F	20283.7	7.6489	7.6489	1/ 58

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
334	10F	5836.3	101.8344	3.3800	1/ 118
	9F	8954.7	98.4544	8.0435	1/ 50
	8F	11545.0	90.4109	12.4813	1/ 32
	7F	13808.9	77.9296	14.4267	1/ 28
	6F	15729.5	63.5029	16.0133	1/ 25
	5F	17319.1	47.4896	15.5184	1/ 26
	4F	18605.3	31.9712	13.1649	1/ 30
	3F	19587.8	18.8063	11.1634	1/ 36
	2F	20286.1	7.6428	7.6428	1/ 58

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
469	10F	6955.8	85.5921	2.6714	1/ 150
	9F	10672.4	82.9207	4.3242	1/ 93
	8F	13759.5	78.5965	5.2071	1/ 78
	7F	16457.7	73.3894	5.5361	1/ 72
	6F	18746.7	67.8533	9.1627	1/ 44
	5F	20641.1	58.6906	13.5238	1/ 30
	4F	22174.1	45.1668	15.5438	1/ 26
	3F	23345.1	29.6230	16.0133	1/ 25
	2F	24177.3	13.6097	13.6097	1/ 33

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
474	10F	6962.7	86.5046	2.7272	1/ 147
	9F	10682.9	83.7774	4.5015	1/ 89
	8F	13773.1	79.2758	5.4264	1/ 75
	7F	16473.8	73.8494	5.6660	1/ 71
	6F	18765.1	68.1834	9.2865	1/ 43
	5F	20661.4	58.8969	13.6604	1/ 29
	4F	22195.9	45.2364	15.5978	1/ 26
	3F	23368.0	29.6387	16.0224	1/ 25
	2F	24201.0	13.6163	13.6163	1/ 32

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
261	10F	5627.0	47.6326	1.9409	1/ 206
	9F	8633.6	45.6917	4.1106	1/ 97
	8F	11131.0	41.5811	6.1844	1/ 65
	7F	13313.7	35.3967	6.8972	1/ 58
	6F	15165.5	28.4995	8.0098	1/ 50
	5F	16698.0	20.4896	7.5142	1/ 54
	4F	17938.1	12.9754	5.7071	1/ 70
	3F	18885.4	7.2683	4.5285	1/ 88

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
261	2F	19558.6	2.7398	2.7398	1/ 162

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
261	10F	5627.4	47.6326	1.9389	1/ 206
	9F	8634.2	45.6936	4.1097	1/ 97
	8F	11131.8	41.5840	6.1853	1/ 65
	7F	13314.6	35.3987	6.8989	1/ 58
	6F	15166.5	28.4999	8.0108	1/ 50
	5F	16699.1	20.4890	7.5148	1/ 54
	4F	17939.3	12.9742	5.7076	1/ 70
	3F	18886.7	7.2666	4.5277	1/ 88
	2F	19560.0	2.7389	2.7389	1/ 162

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
269	10F	6805.2	49.0926	2.4931	1/ 160
	9F	10441.2	46.5995	3.9493	1/ 101
	8F	13461.5	42.6502	4.4829	1/ 90
	7F	16101.2	38.1673	3.7688	1/ 106
	6F	18340.7	34.3985	5.1790	1/ 77
	5F	20194.1	29.2195	7.1738	1/ 56
	4F	21693.9	22.0457	8.0272	1/ 50
	3F	22839.5	14.0185	7.9516	1/ 50
	2F	23653.7	6.0669	6.0669	1/ 73

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
270	10F	6816.6	49.2751	2.5116	1/ 159
	9F	10458.7	46.7635	4.0363	1/ 99
	8F	13484.0	42.7272	4.5074	1/ 90
	7F	16128.1	38.2198	3.7832	1/ 106
	6F	18371.3	34.4366	5.2497	1/ 76
	5F	20227.8	29.1869	7.2023	1/ 56
	4F	21730.1	21.9846	8.0189	1/ 50
	3F	22877.6	13.9657	7.9213	1/ 50
	2F	23693.2	6.0444	6.0444	1/ 73

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 338
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 334
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 469
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 474

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 261
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 261
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 269
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 270

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/18 14:07