BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/18 14:31　（株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 14
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 24
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 34
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 34
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 36
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 36

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 37

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 37
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 37
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 37
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 37
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 37
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 38
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 38
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 38
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 38
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 38
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 39

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 39

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 39
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 39
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 39
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 39
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 40

I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 40
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 49

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 51

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 51
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 52
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 52
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 61

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 71

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 71
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 71
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 72

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 72

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 72
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 72
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 72

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 72

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 72
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 72
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 73
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 73
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 73
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 73
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 73
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 74

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 74

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 74
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 74
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 75
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 75
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 75
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 75
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 75

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 77

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 77

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 77
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 77
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 86
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 91
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 91

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）　Ⅲ－ 101
A-1.3 層せん断力　Ⅲ－ 112
A-1.3.1　地震力　Ⅲ－ 112
A-1.4 剛度増大率　Ⅲ－ 117
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率　Ⅲ－ 117
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率　Ⅲ－ 126
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 136
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 136

A-2. 応力計算結果　Ⅲ－ 145

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性　Ⅲ－ 145
A-2.2　部材応力図　Ⅲ－ 149
A-2.3 部材応力表　Ⅲ－ 176
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力　Ⅲ－ 208
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　Ⅲ－ 208
A-2.4.2 長期柱軸力表　Ⅲ－ 218

A-3. 応力計算結果のまとめ　Ⅲ－ 220

A-3.2　水平力分担　Ⅲ－ 220
A-3.2.1　地震力の水平力分担　Ⅲ－ 220
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合　Ⅲ－ 256
A-3.4 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 273
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 273
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表　Ⅲ－ 275
A-3.6　剛性率　Ⅲ－ 276
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 276
A-3.7　偏心率　Ⅲ－ 276
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 276
A-3.8　重心・剛心図　Ⅲ－ 278
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）　Ⅲ－ 278

A-4. 断面計算結果　Ⅲ－ 287

A-4.1　応力の割増　Ⅲ－ 287
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率　Ⅲ－ 287
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図　Ⅲ－ 288
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表　Ⅲ－ 297
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認　Ⅲ－ 304
A-4.5　Ｓの断面計算　Ⅲ－ 307
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算　Ⅲ－ 307
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算　Ⅲ－ 316
A-4.8　断面計算結果一覧　Ⅲ－ 325
A-4.8.1 断面検定比図　Ⅲ－ 325
A-4.8.2　はり断面計算結果　Ⅲ－ 354
A-4.8.3　柱断面計算結果　Ⅲ－ 372

§３．保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 376

U-1 長期荷重時応力・層せん断力　Ⅲ－ 376

U-1.3　層せん断力 ―― **Ⅲ－ 376**
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 376
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 376

U-3　Ds算定時計算結果 ―― **Ⅲ－ 377**

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 377**
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 377
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 379**
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 379
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 398
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 417**
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 417
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 436**
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 455**
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 455

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― **Ⅲ－ 474**

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 474**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 474
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 476**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 476
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 495
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 514**
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 533**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 533

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 551**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 551**
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 551
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 592
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 612
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 641**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 641
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 646**
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 658**
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 658
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 676
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 682**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 694**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 696**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 697**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 697
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 703
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 704
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 704
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 706

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 707**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 707**

準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 707
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 707
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 707
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 707
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 707

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　9階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	36.000 m		建物高さ	36.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造	主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	9 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		36.000 m
軒の高さ		36.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
9F	400.0	400.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	402.5
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	405.0
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	452.5

層名	標準はりせい (cm)
10F	70.0
9F	70.0
8F	70.0
7F	75.0
6F	75.0
5F	75.0
4F	85.0
3F	85.0
2F	85.0
1F	190.0

層名	標準レベル (cm)
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	2000.0	2000.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要


構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	10F


I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う


I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

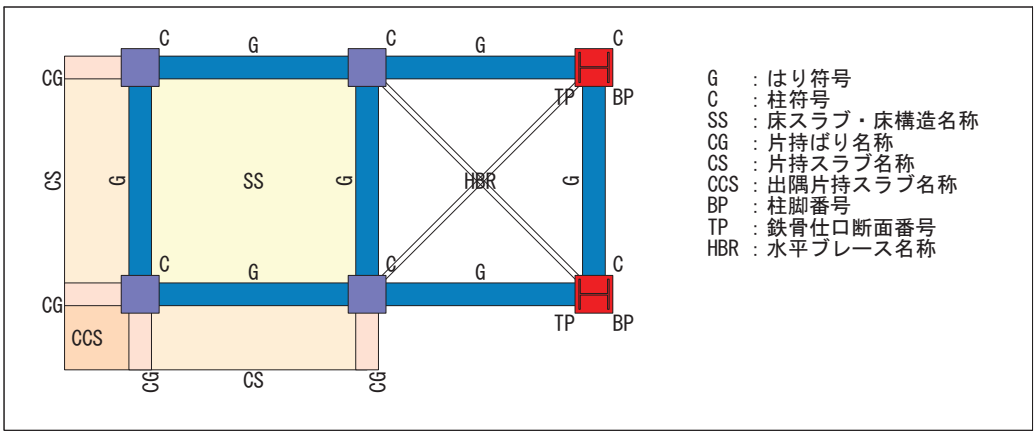


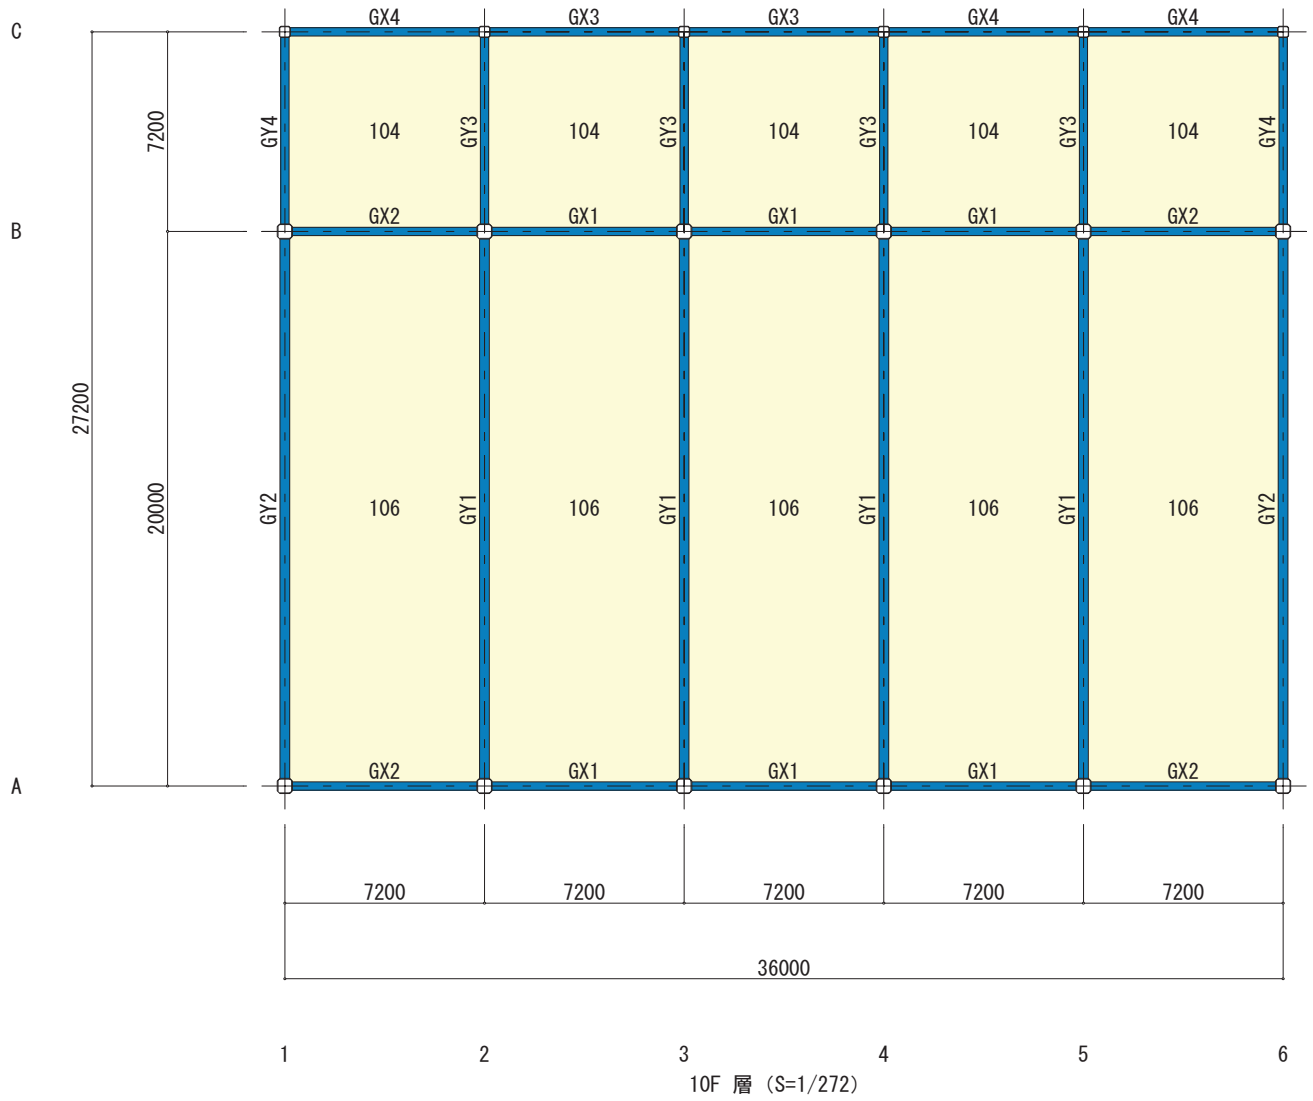
C
B
A
27200
7200
20000
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
104
106
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

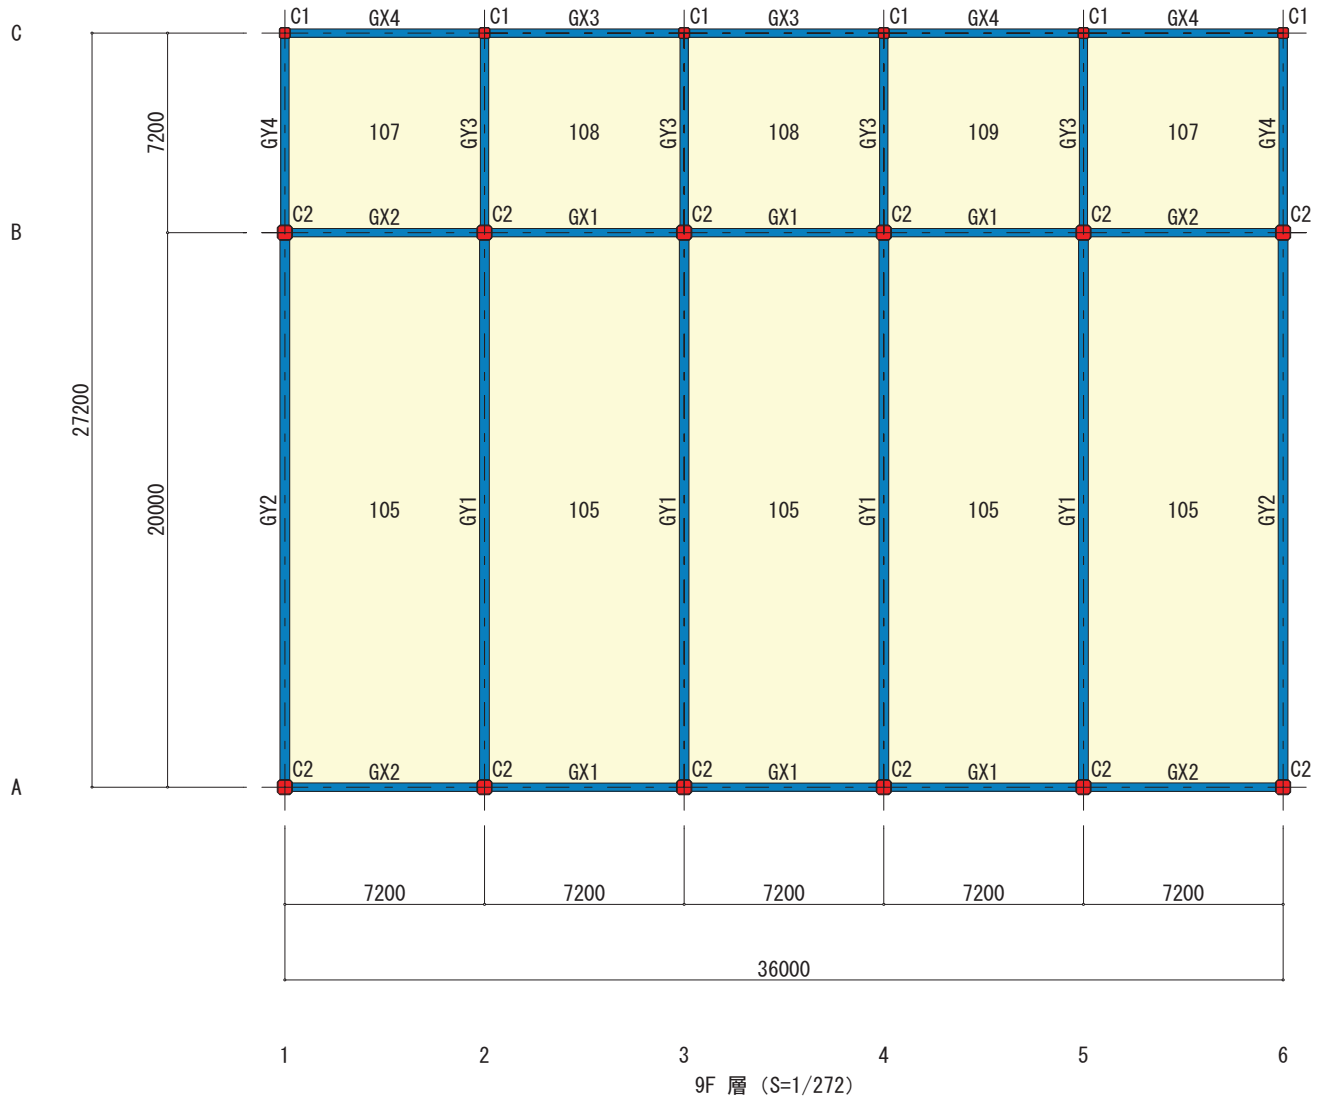
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


9F 層 (S=1/272)

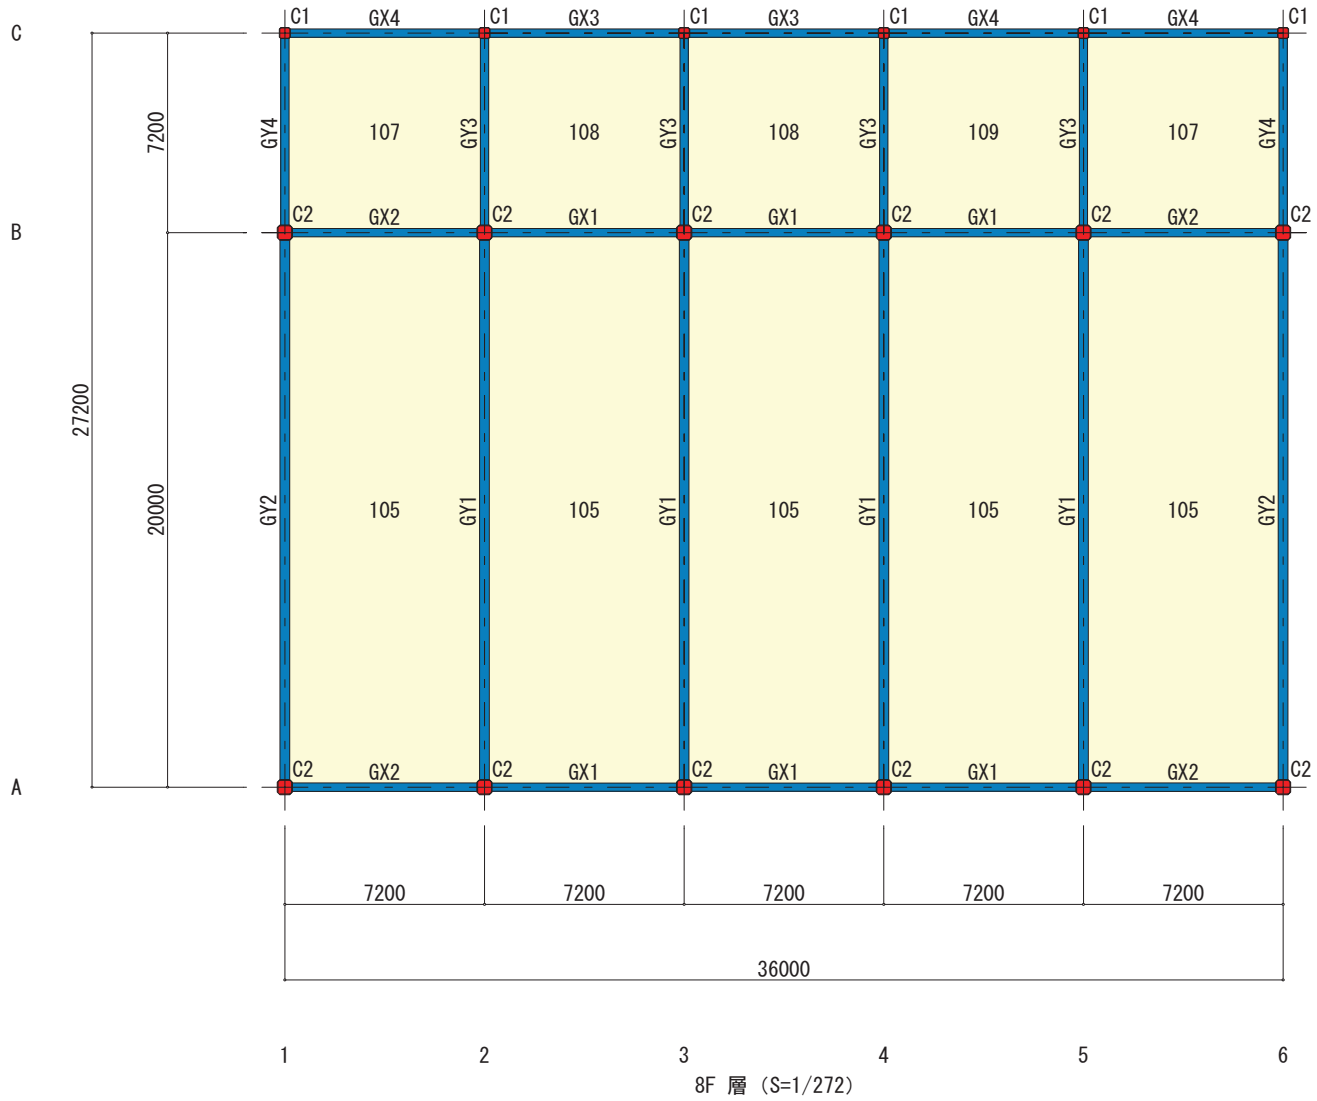
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


8F 層 (S=1/272)

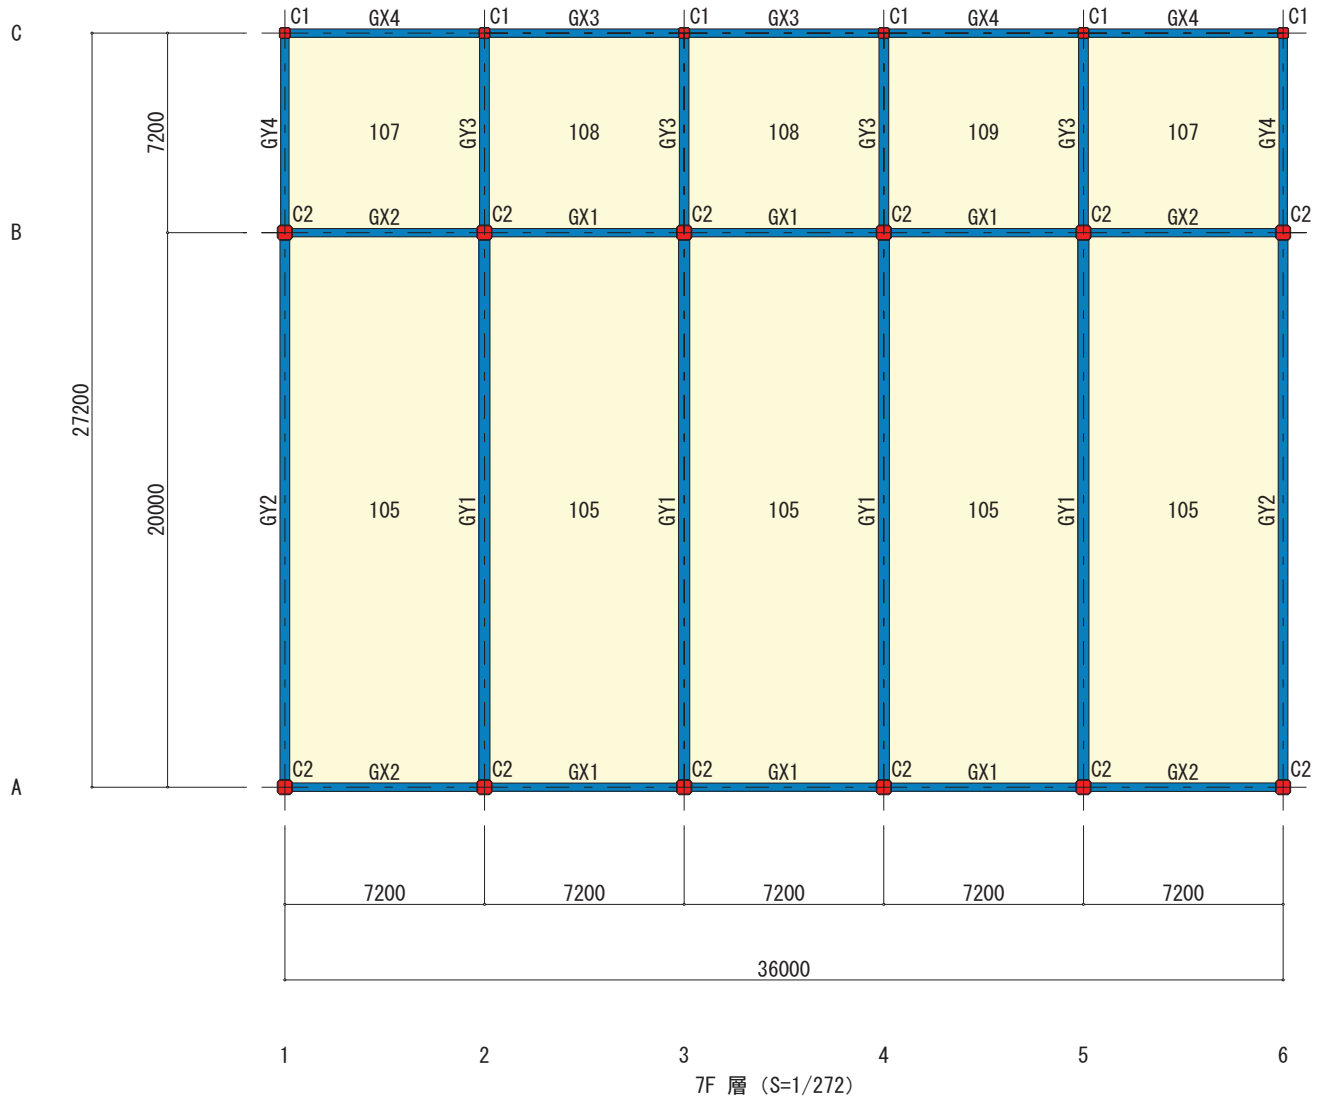
C
B
A
27200
7200
20000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

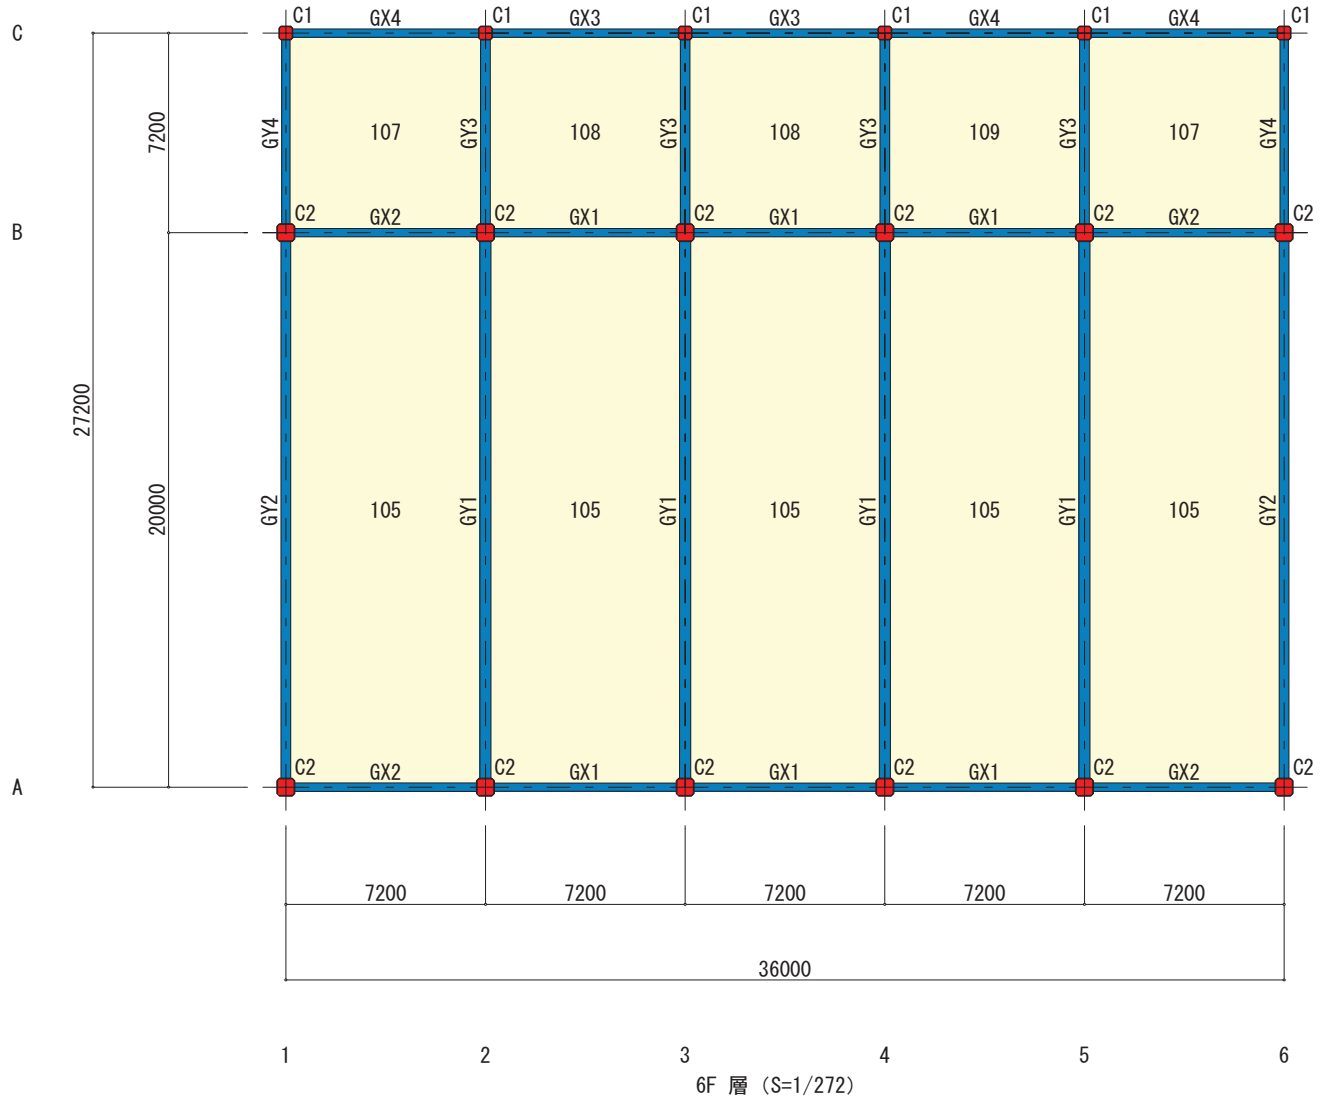
C
B
A
27200
7200
20000
C1
C2
GX4
GX3
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/272)

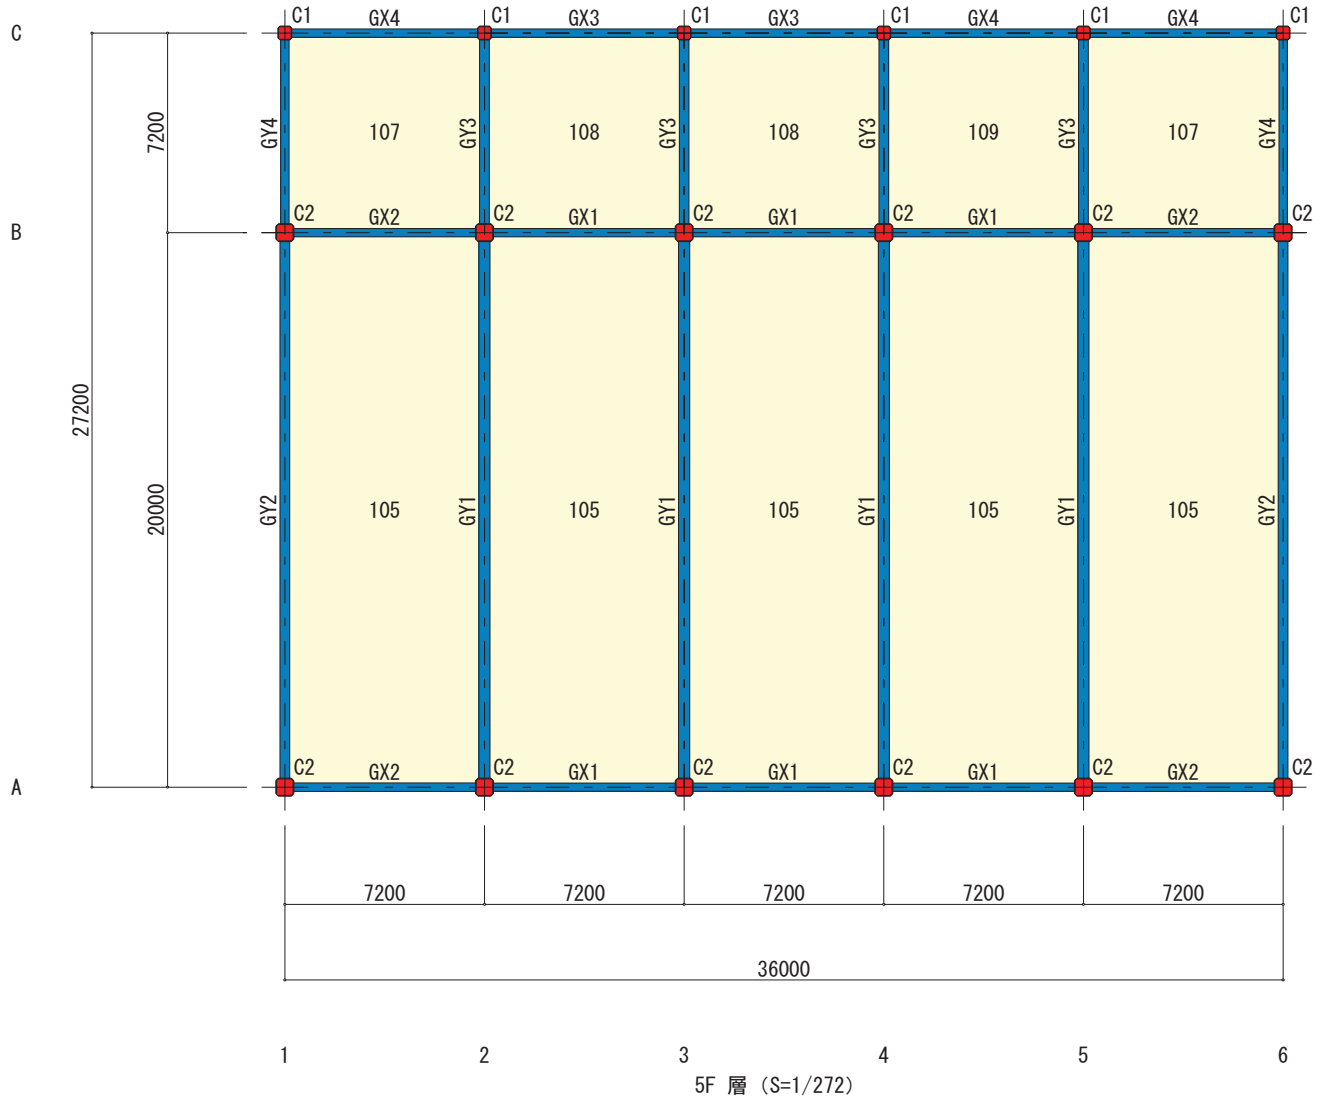
C
B
A
27200
7200
20000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/272)

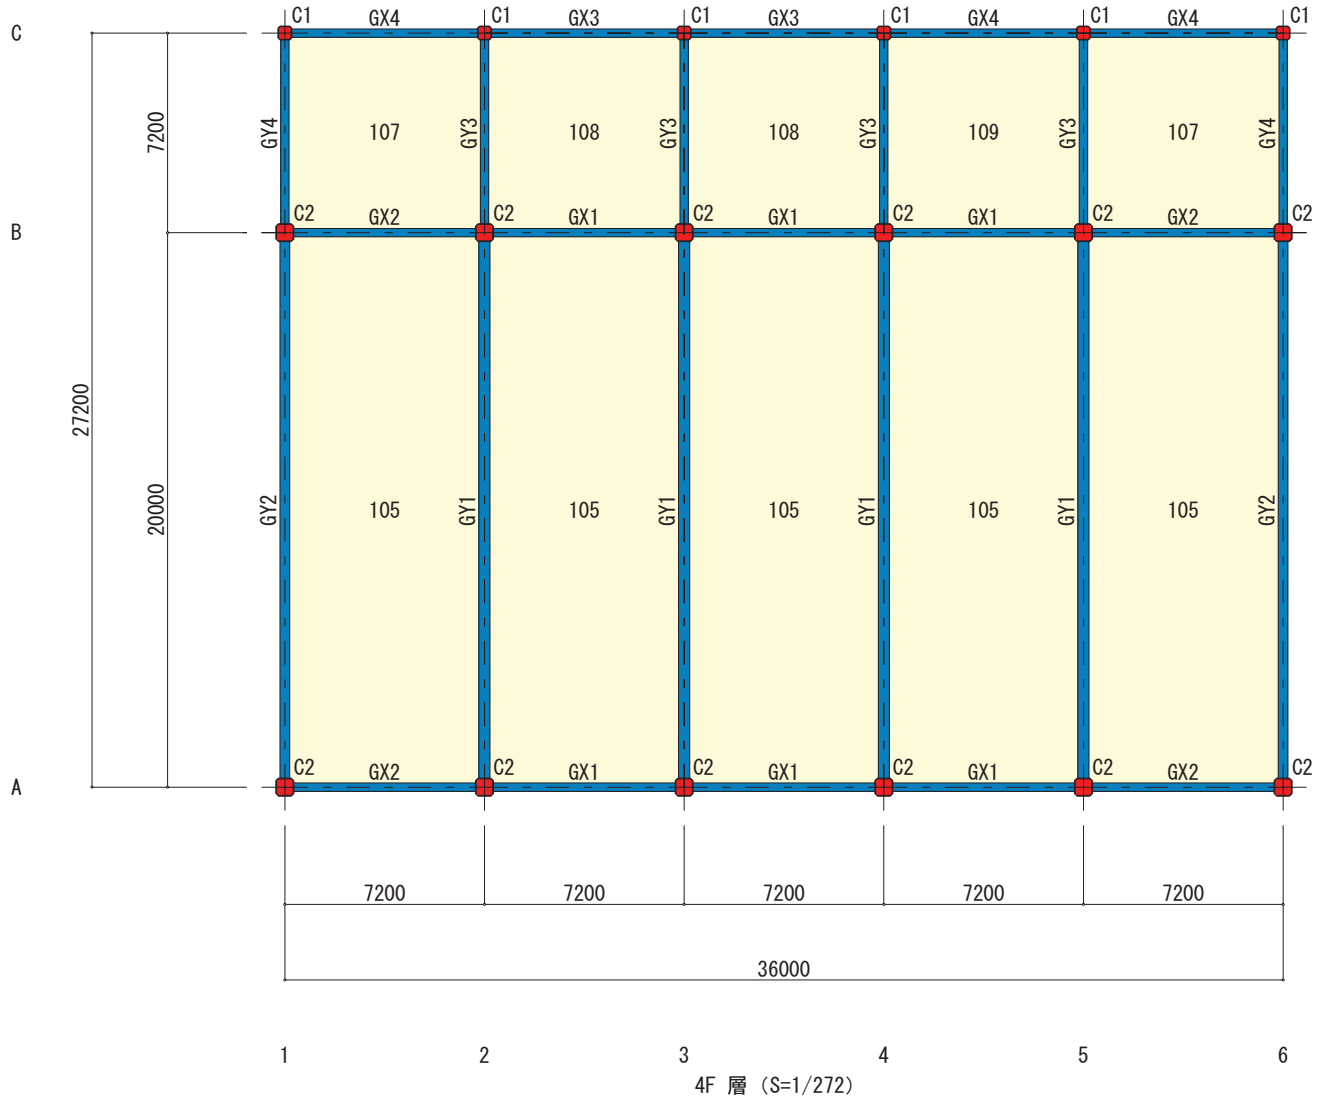
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


4F 層 (S=1/272)

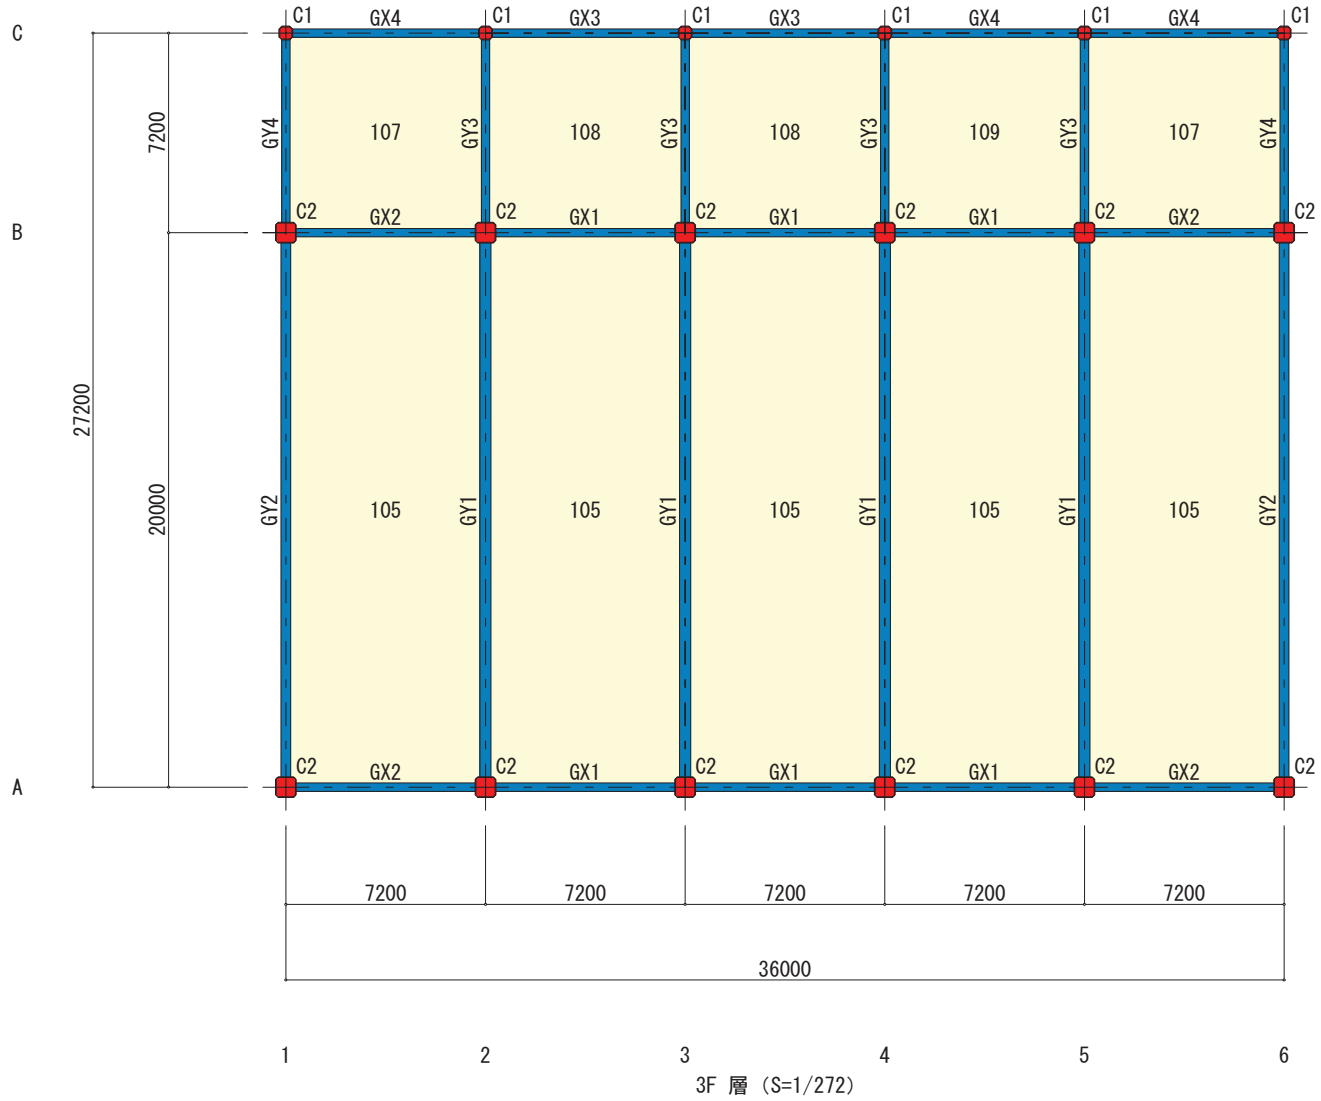
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


3F 層 (S=1/272)

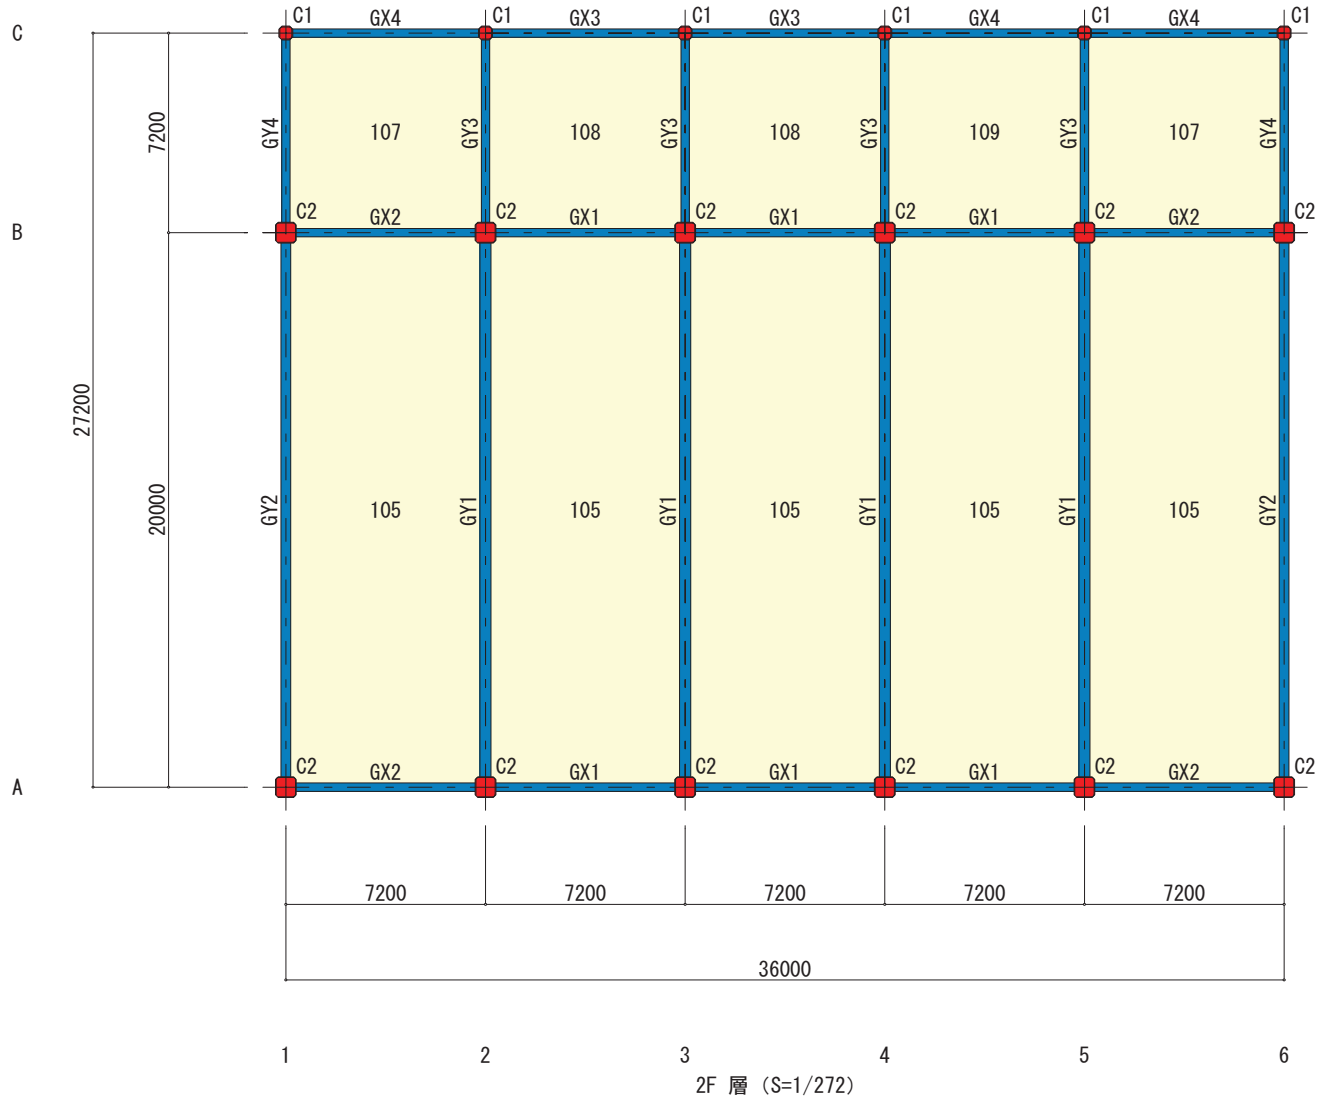

C
B
A
27200
7200
20000
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
36000
1
2
3
4
5
6

2F 層 (S=1/272)

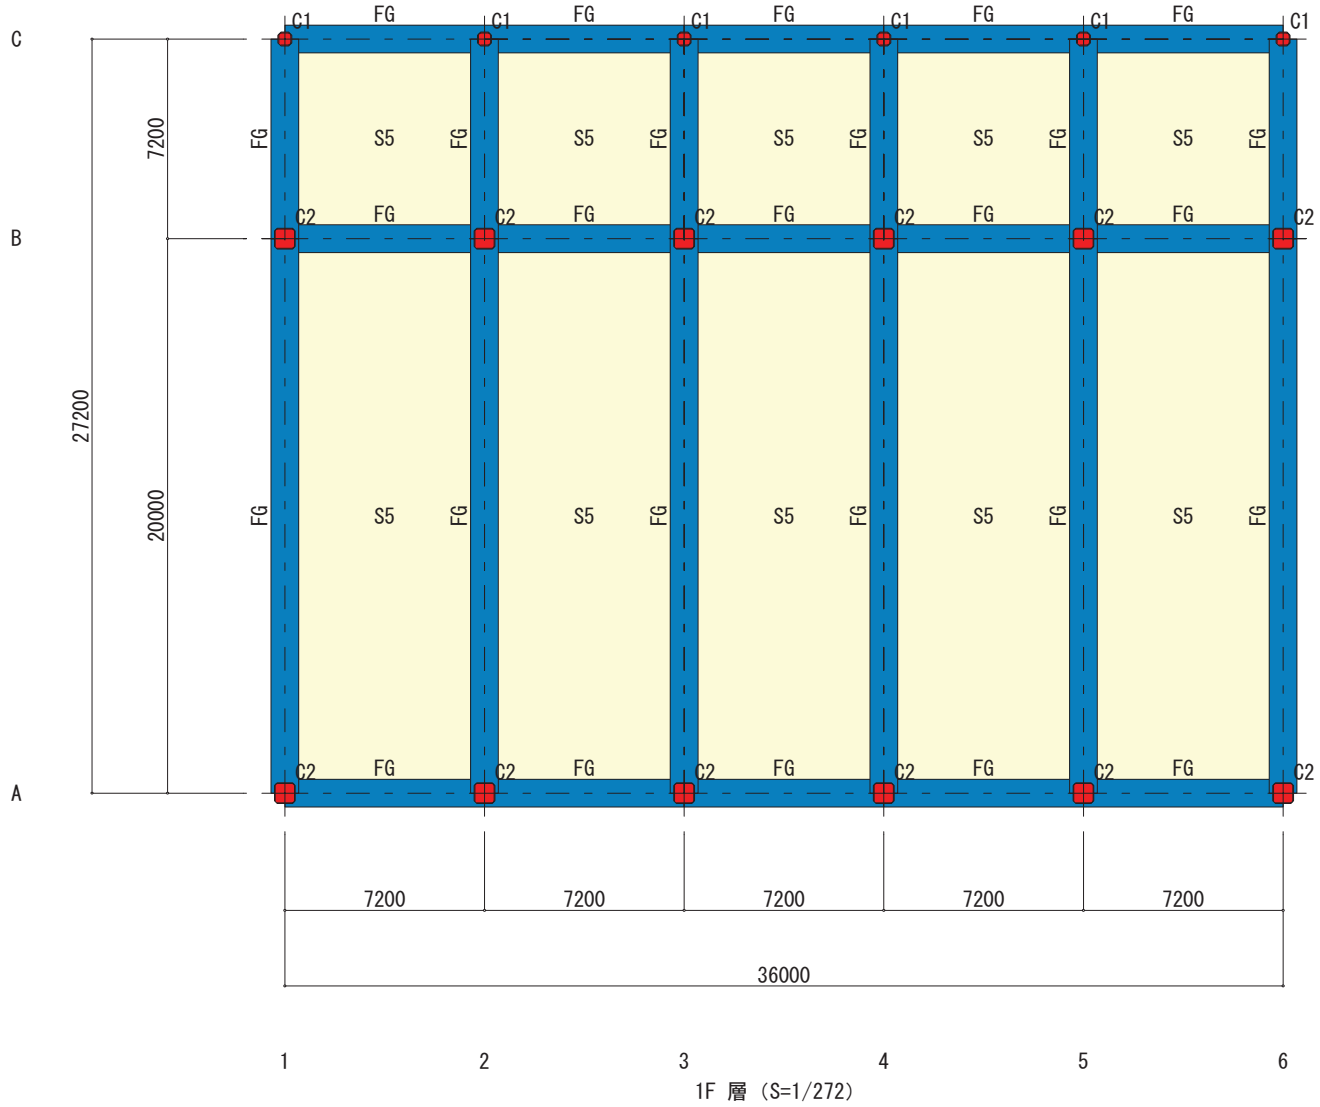


I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

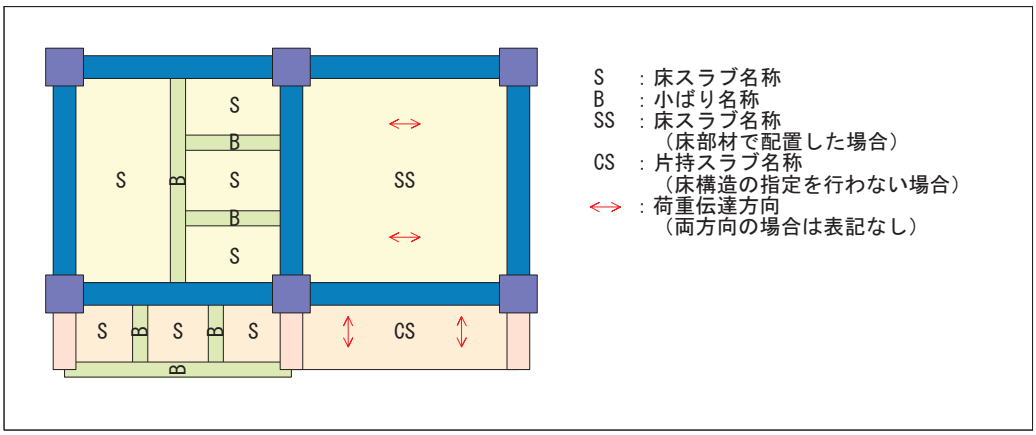


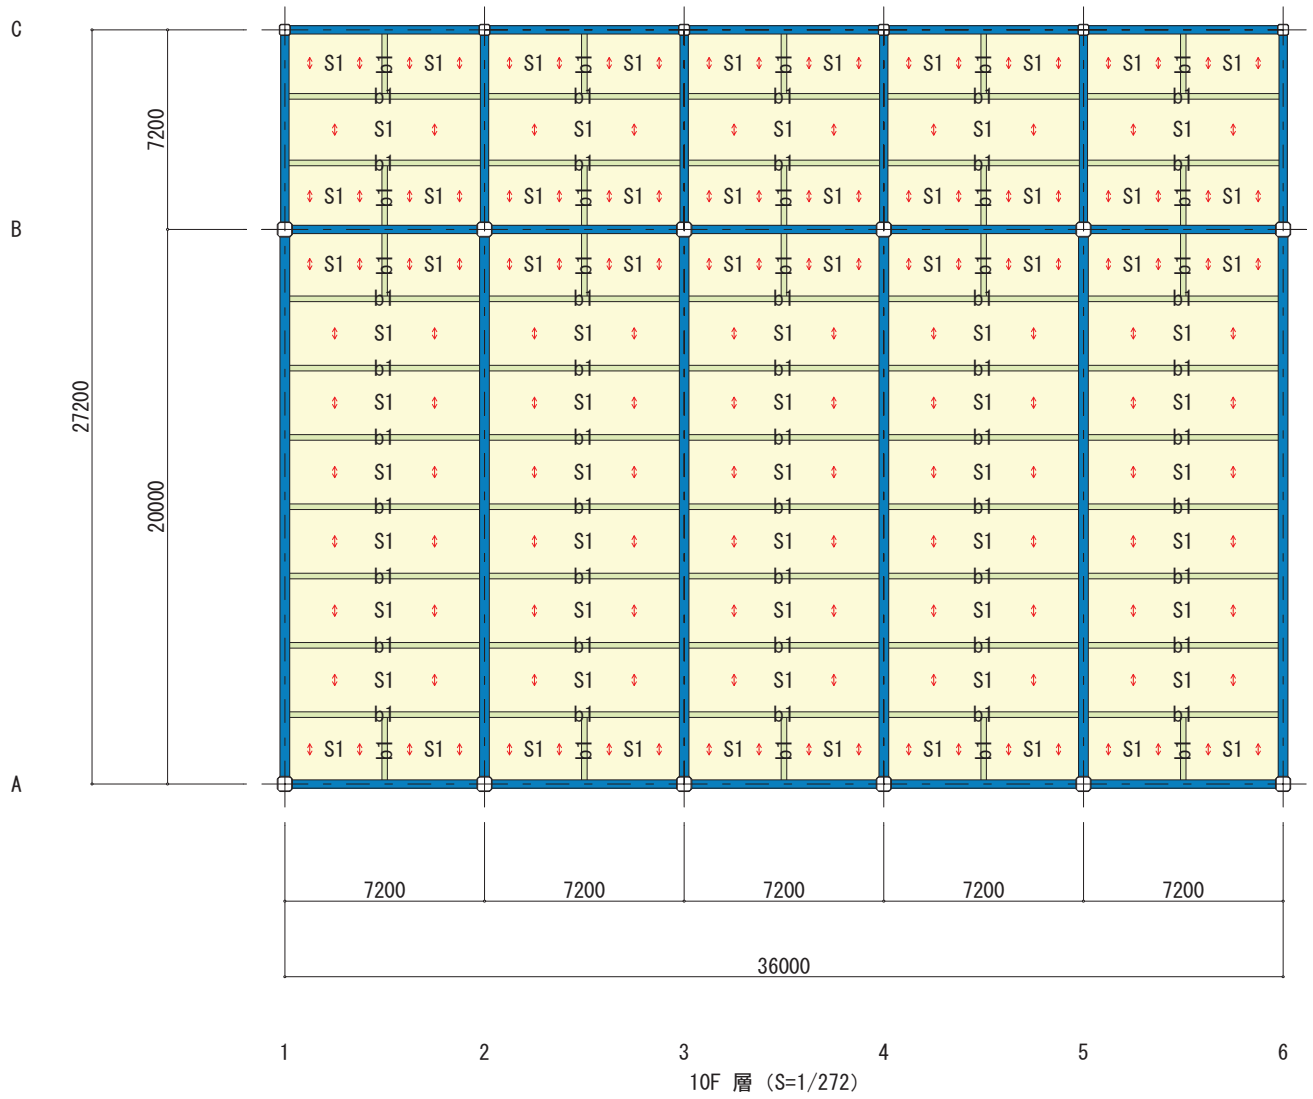
C
B
A
7200
20000
27200
S1
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

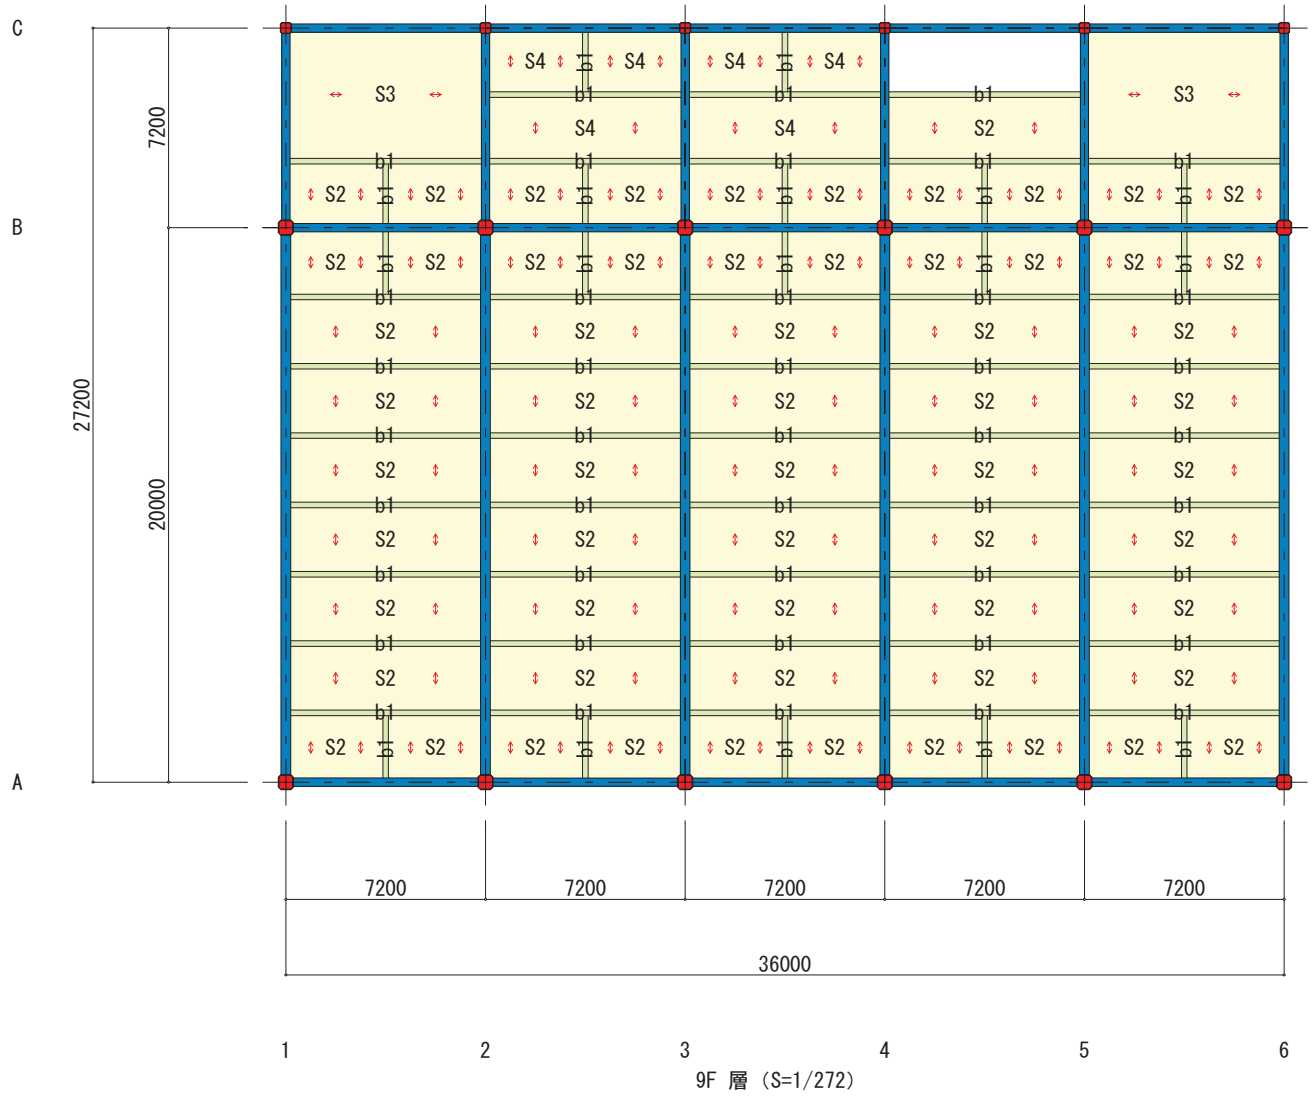
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/272)

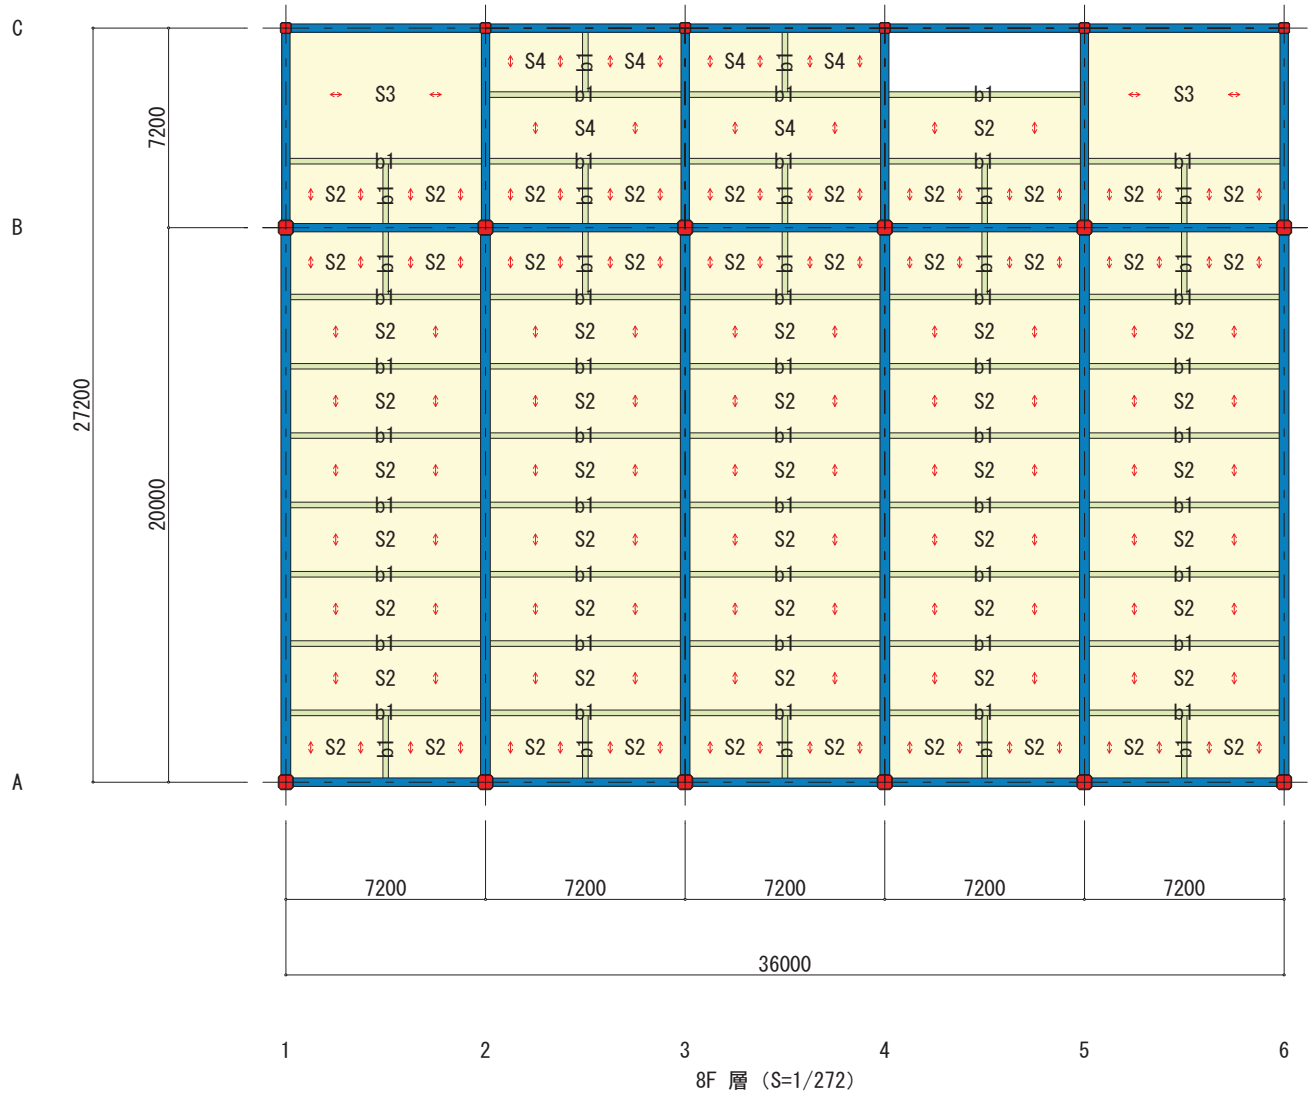
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/272)

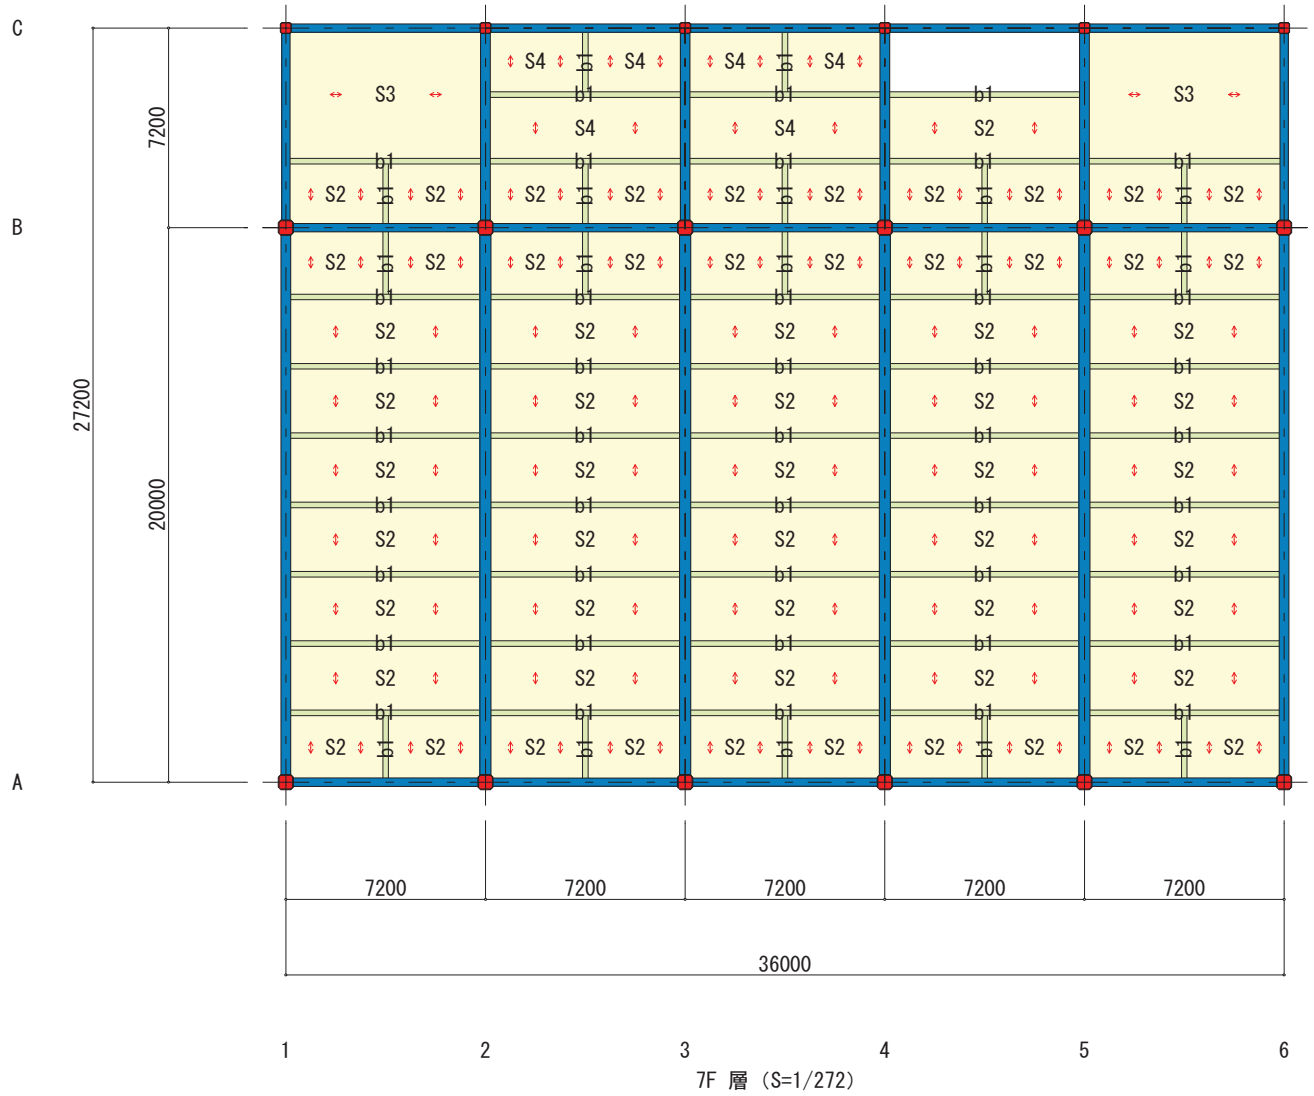
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

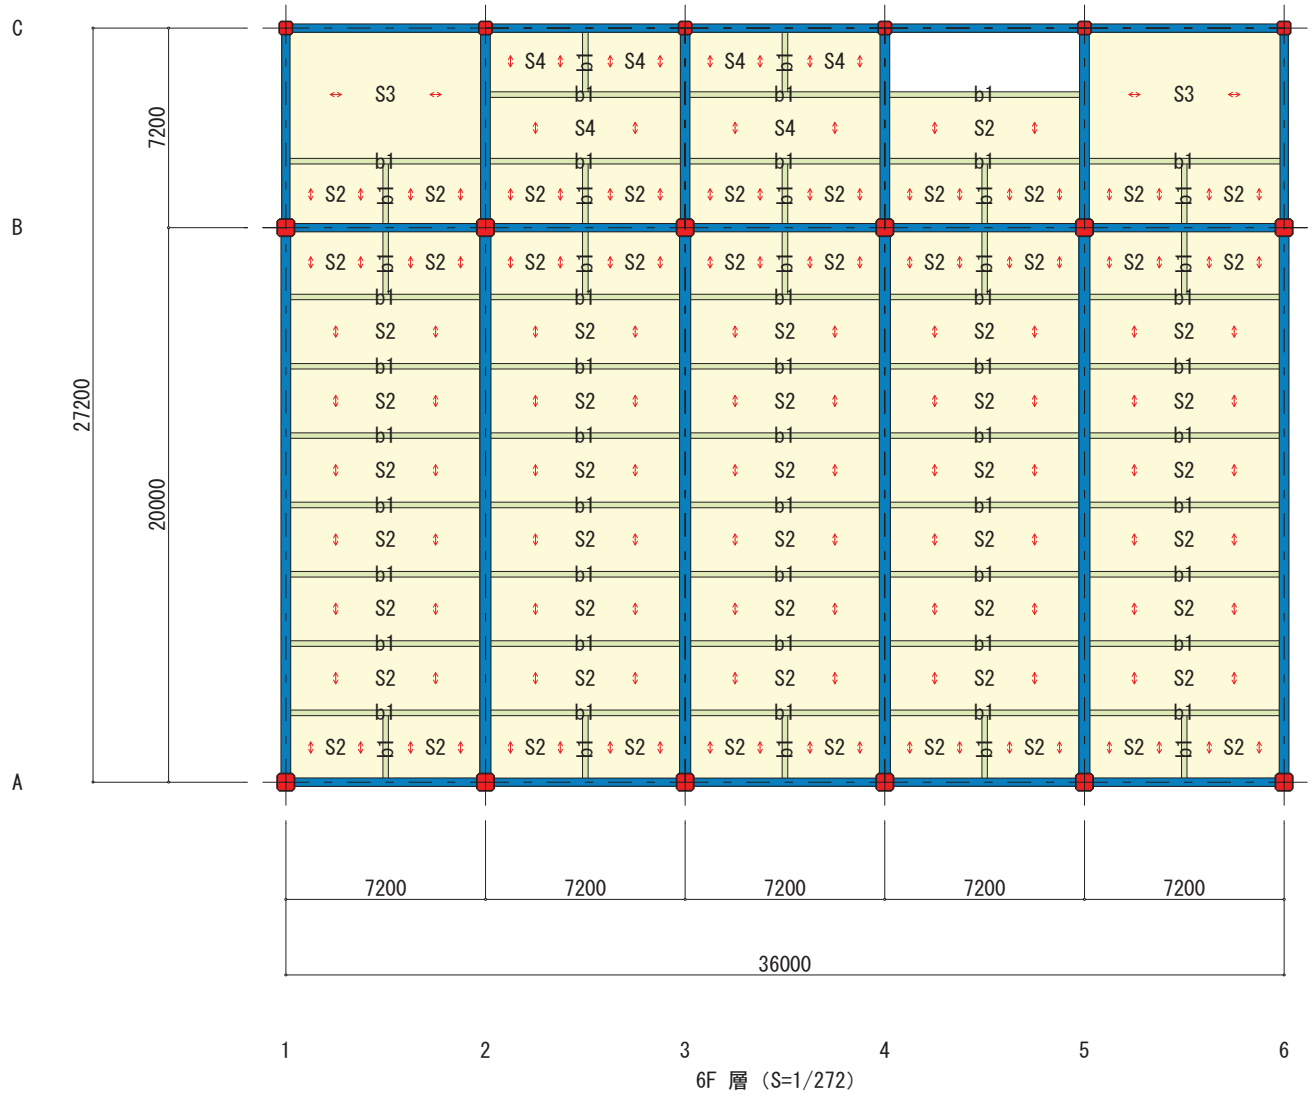
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/272)

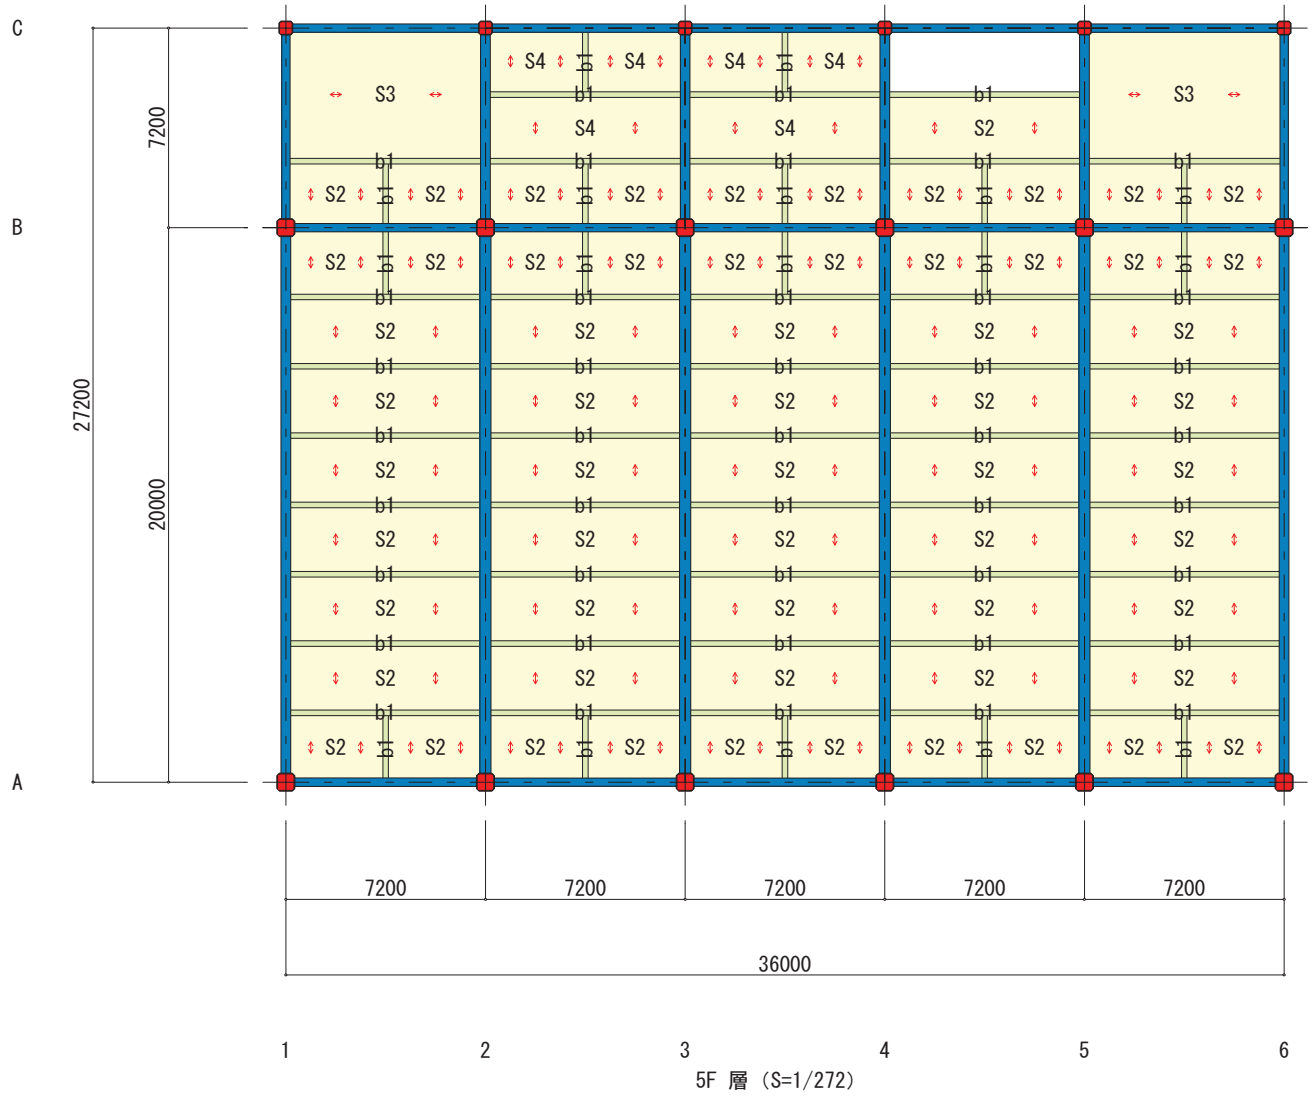
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/272)

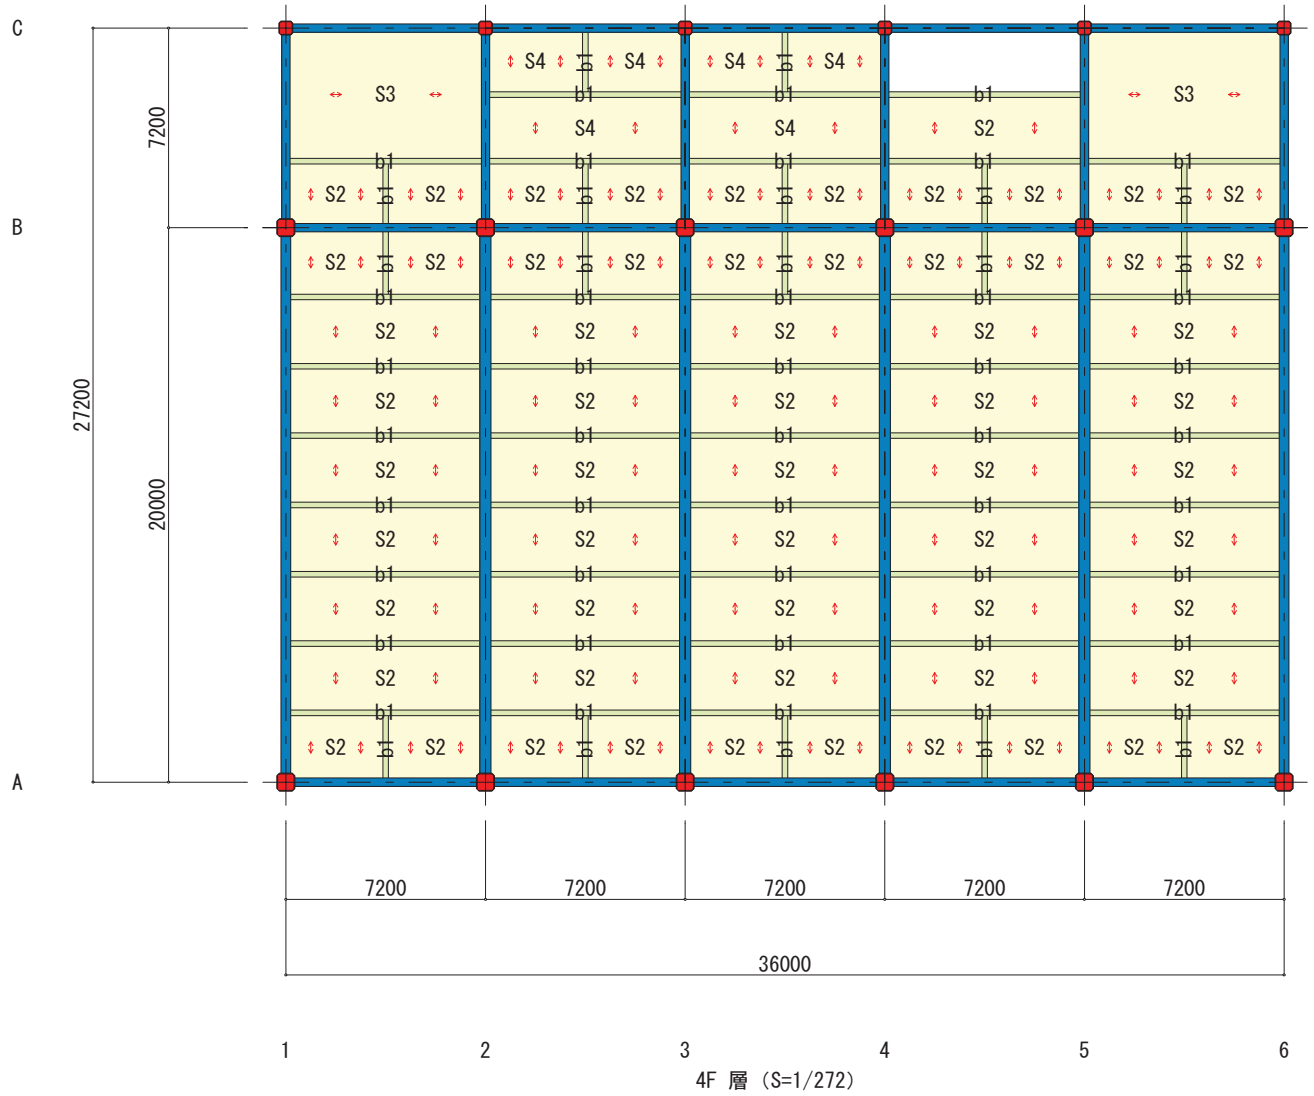
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/272)

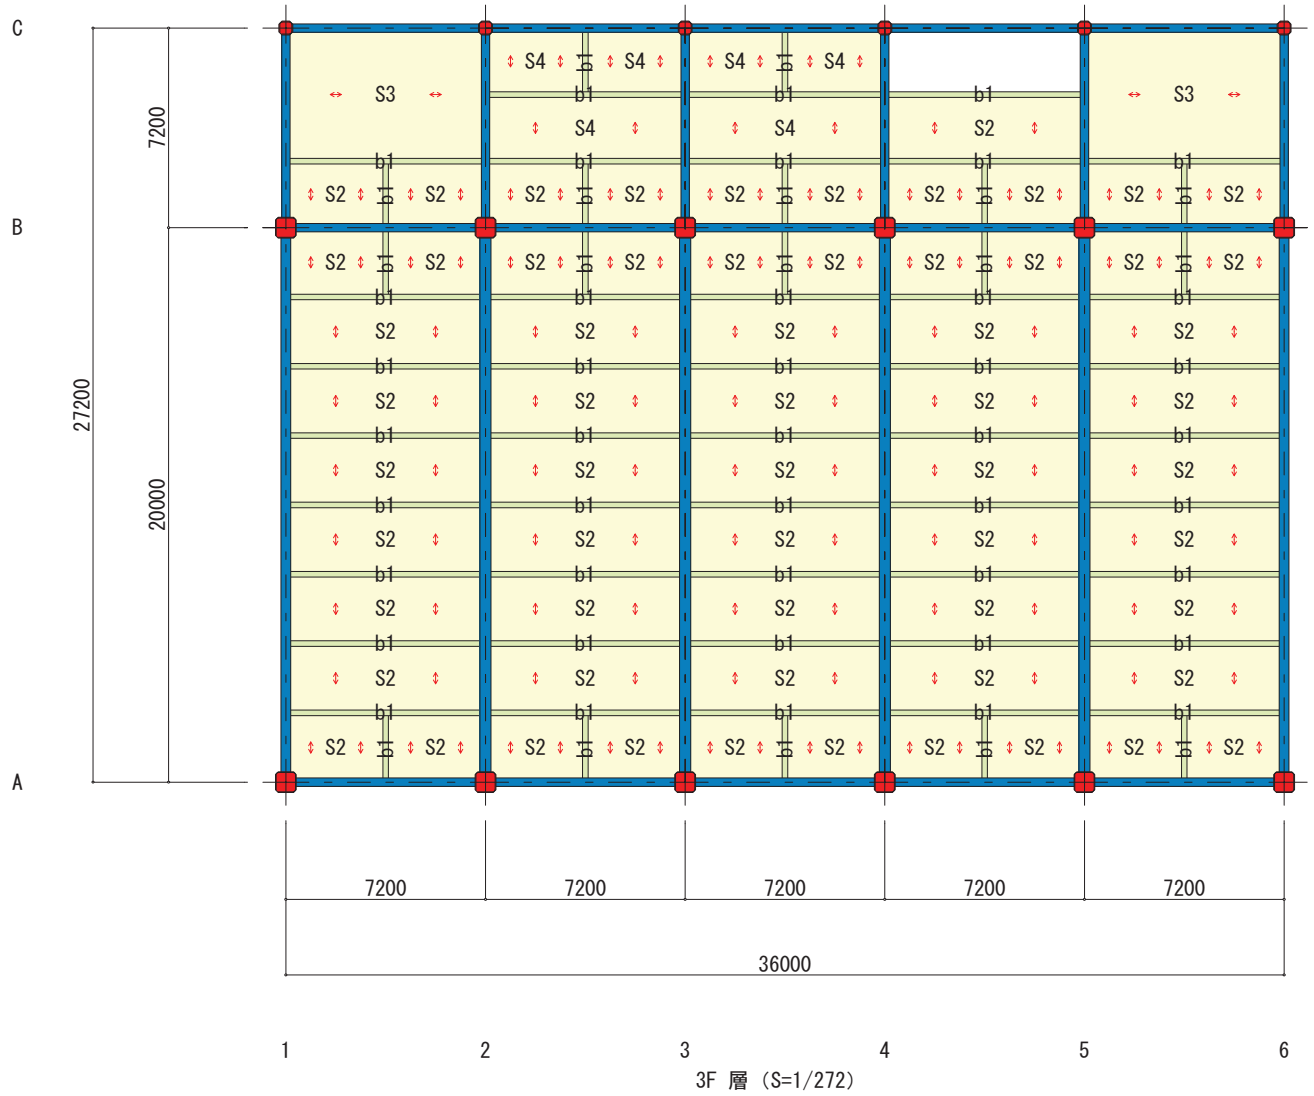
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/272)

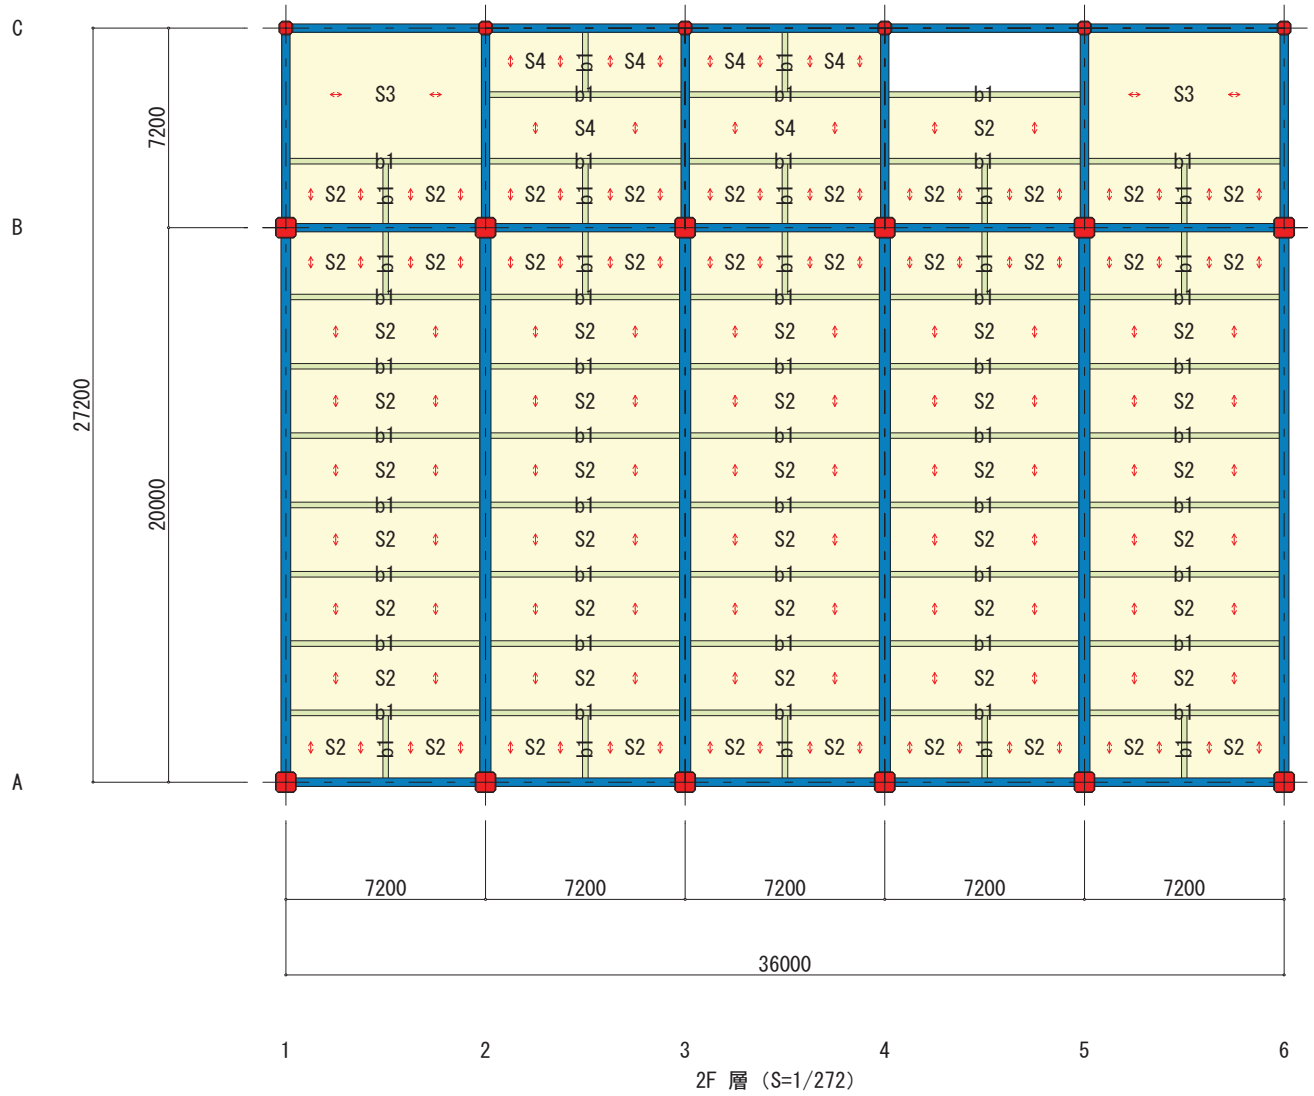

C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


2F 層 (S=1/272)

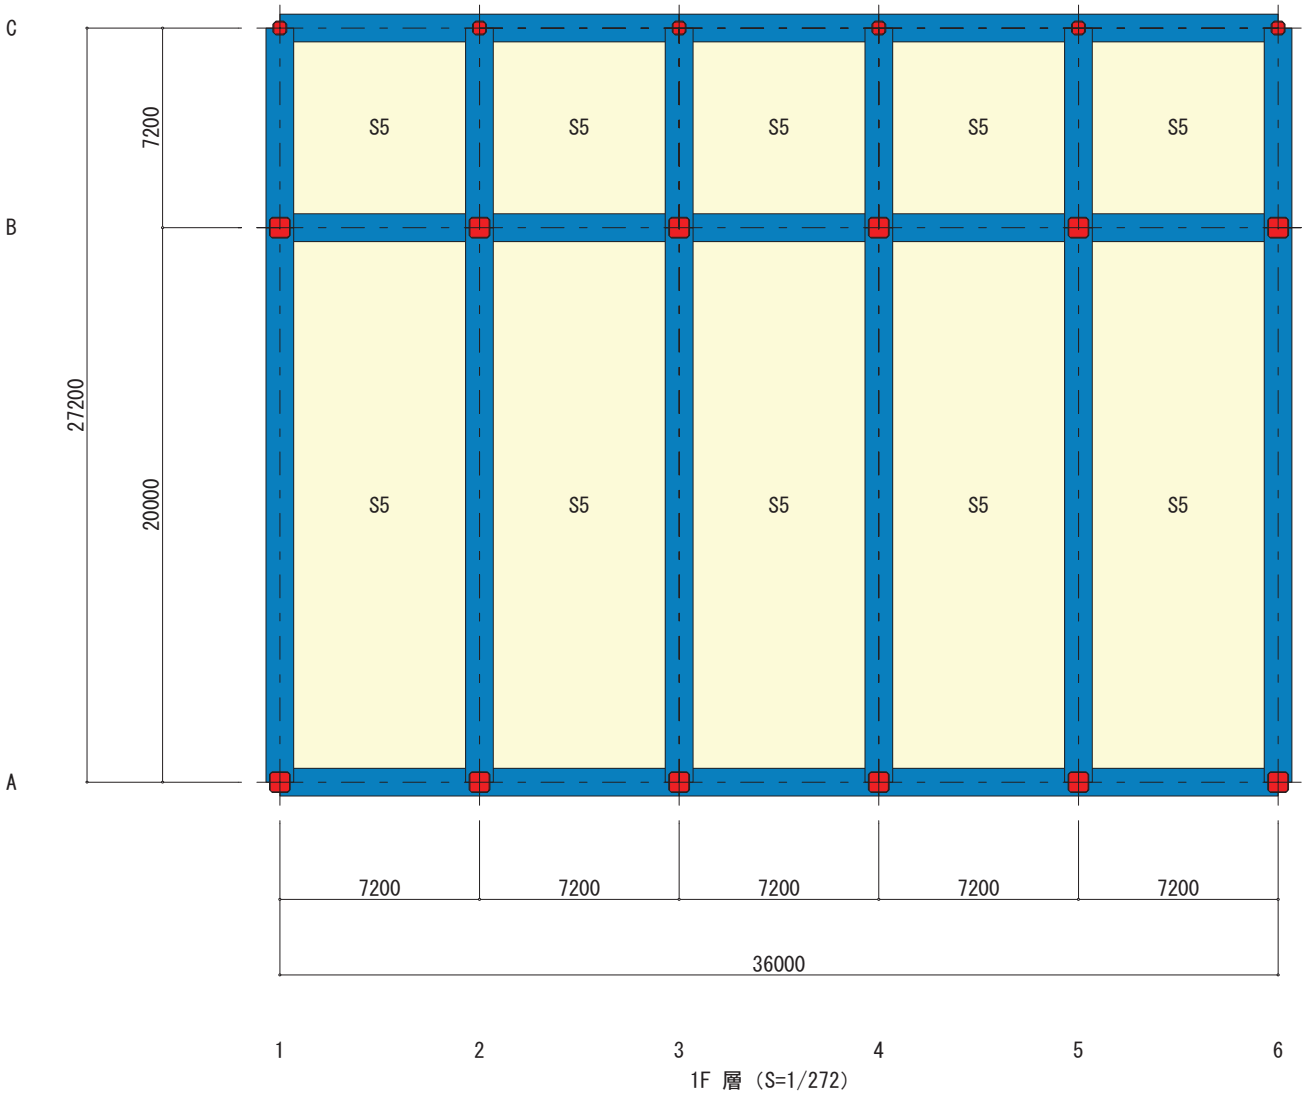


I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

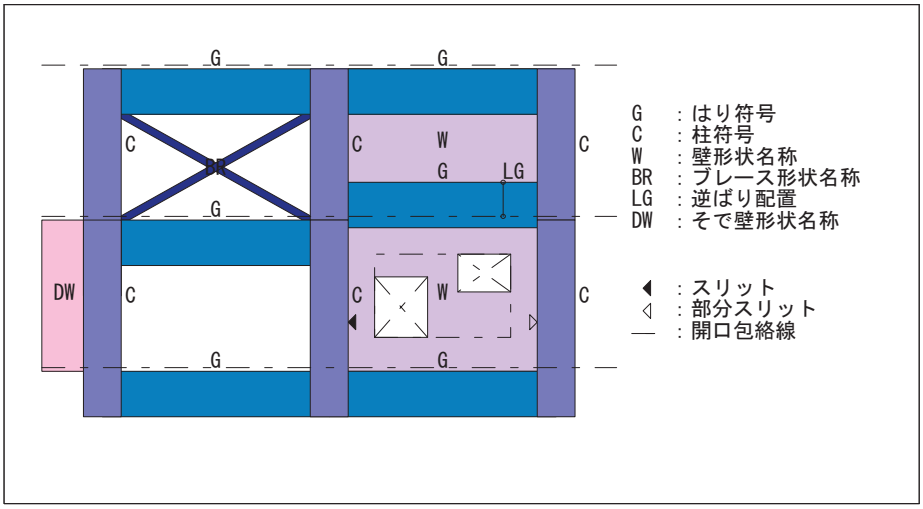


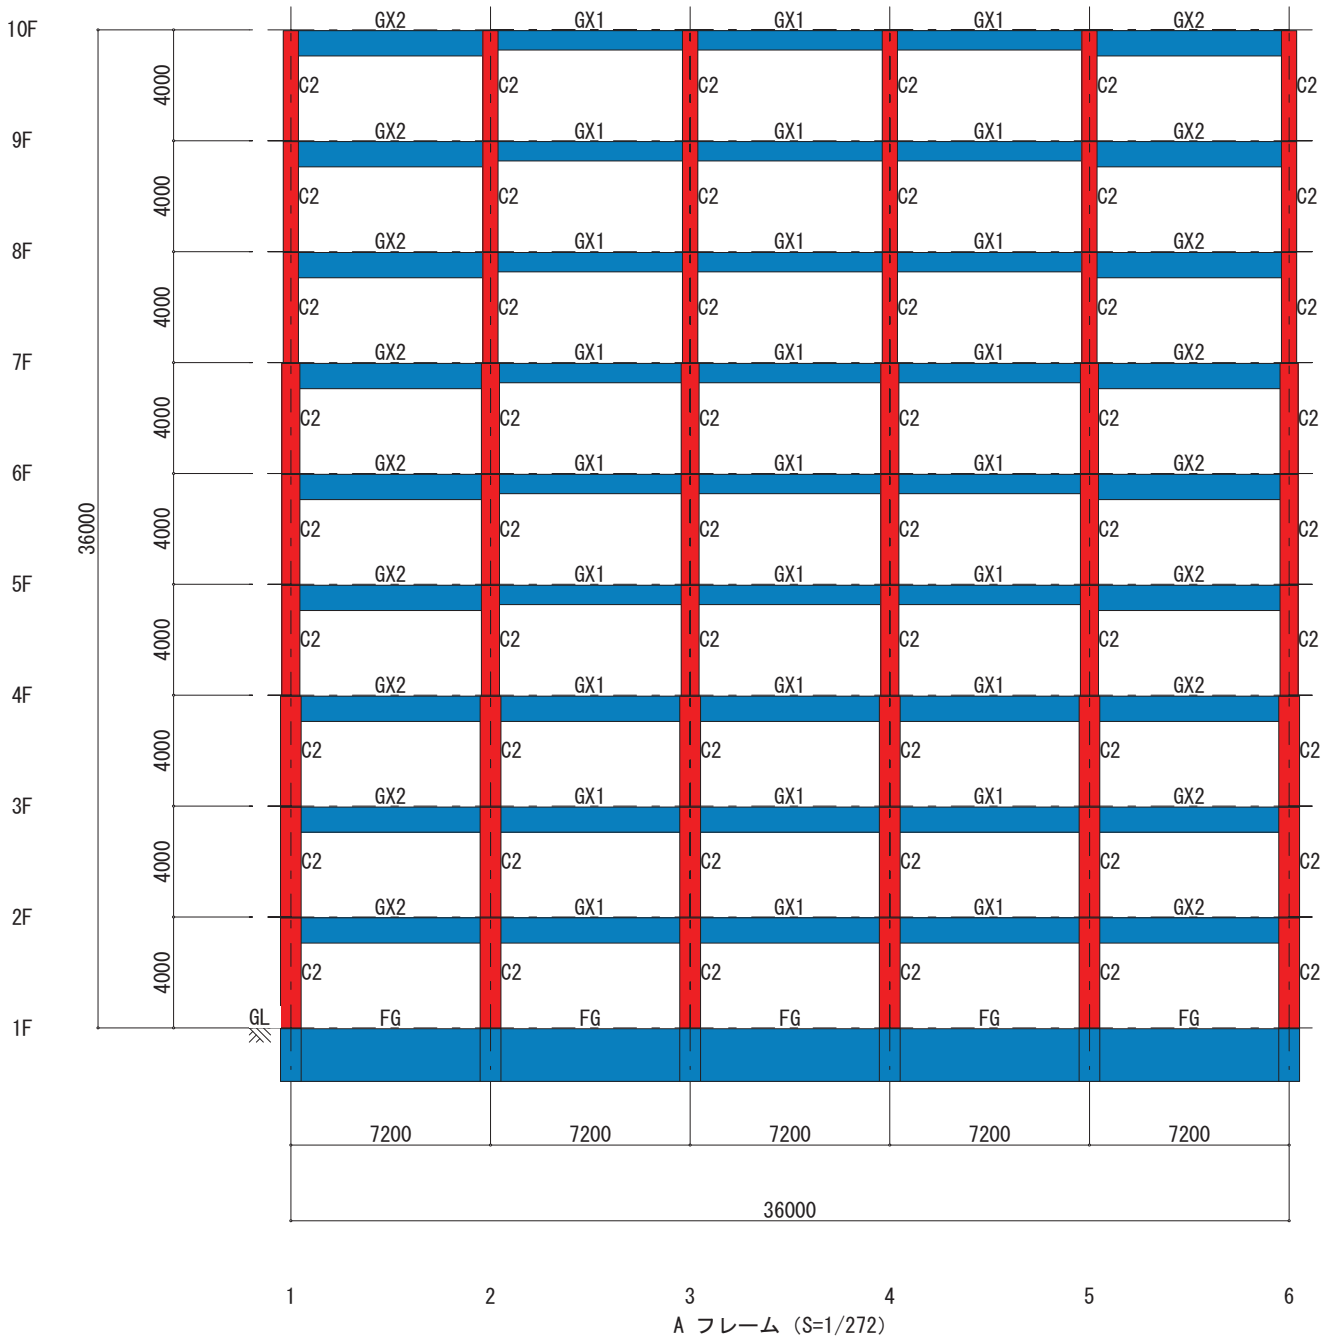
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

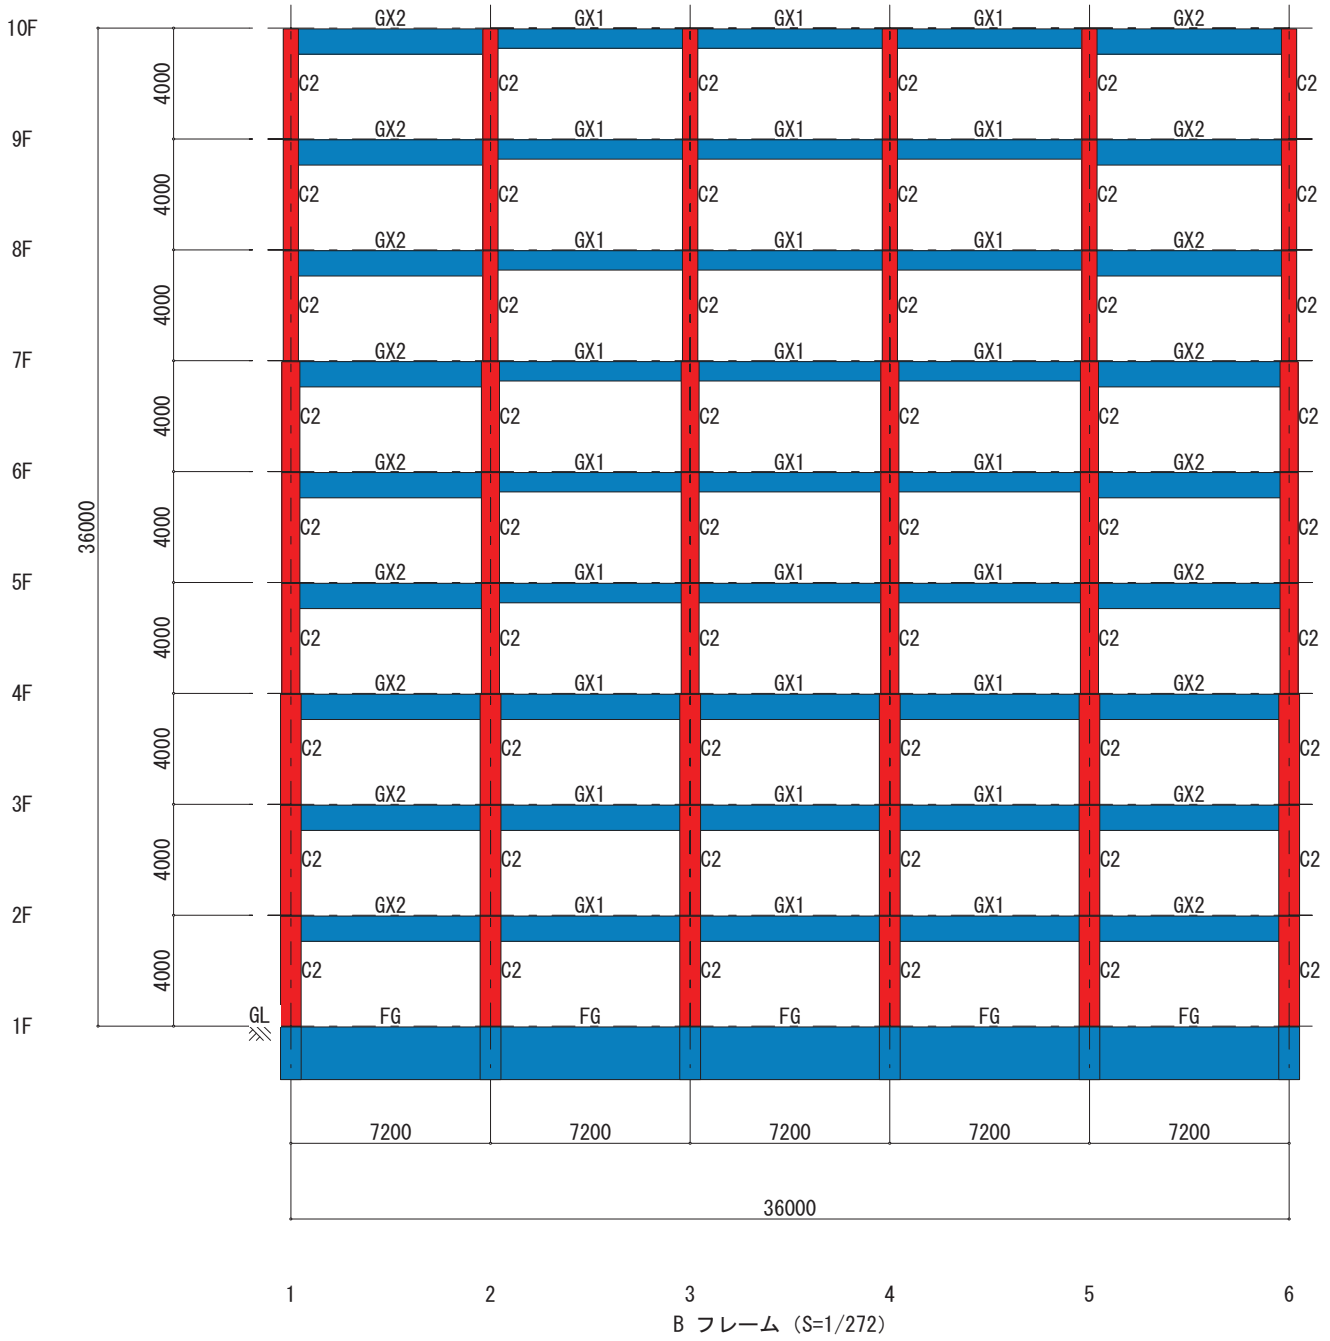
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

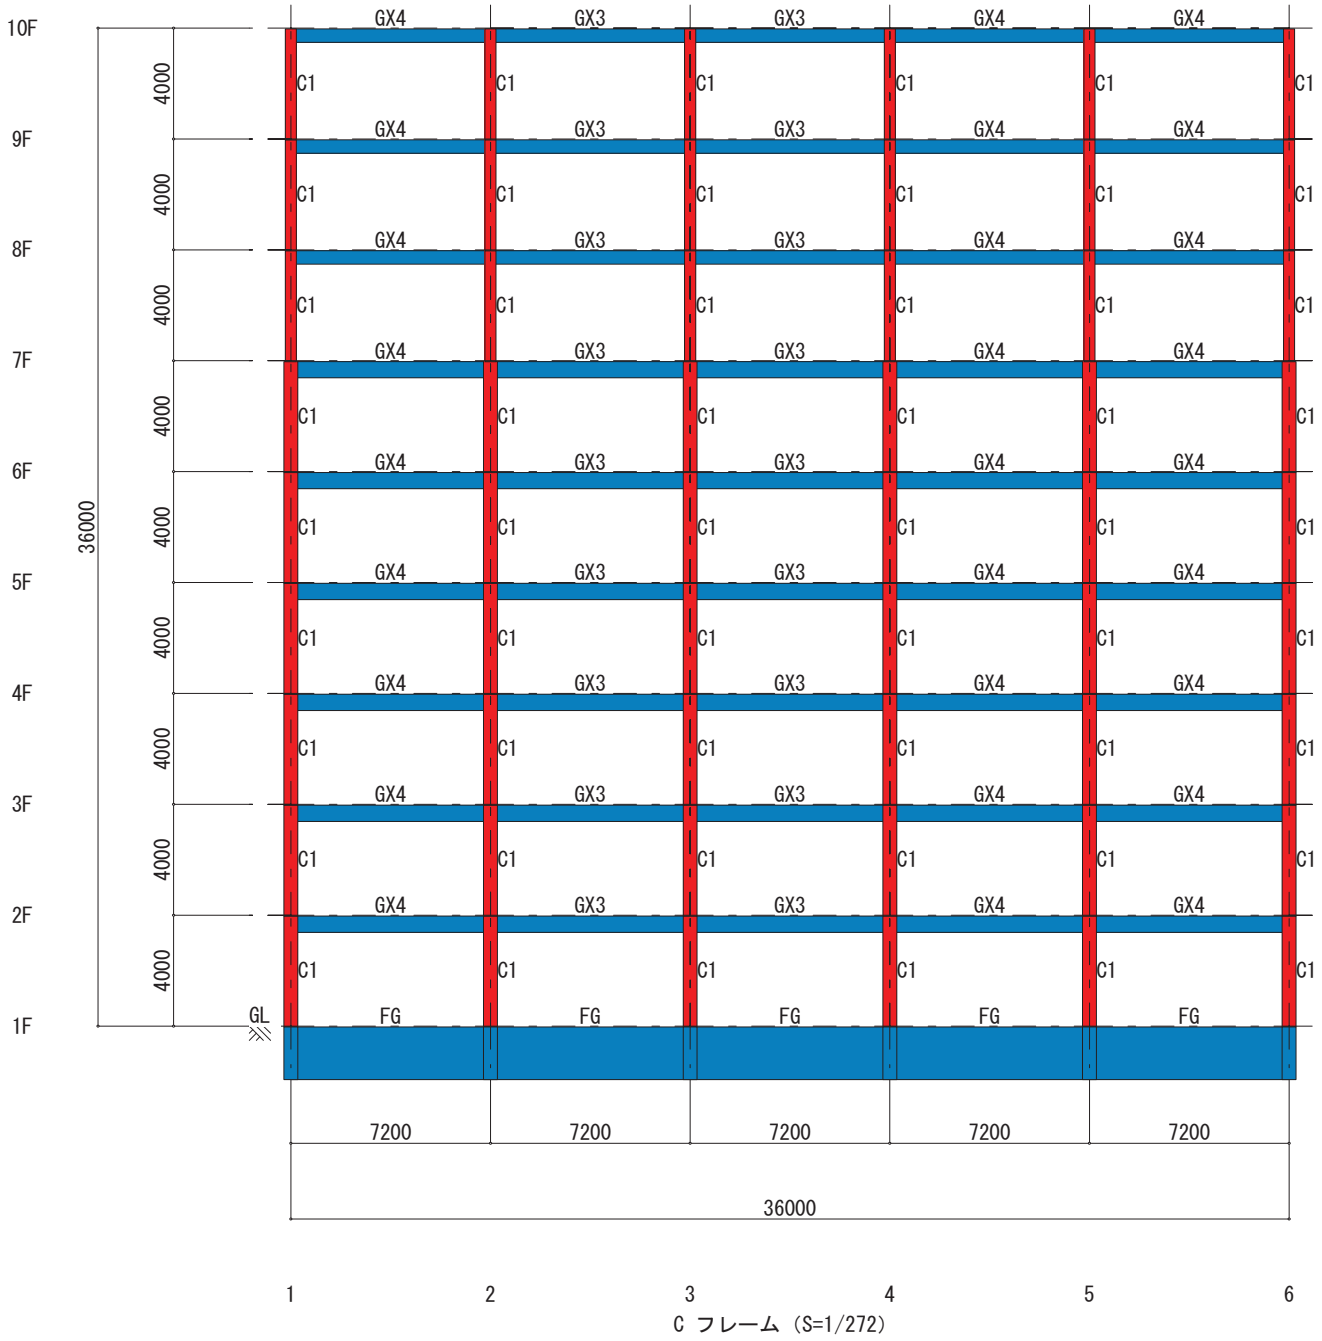
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

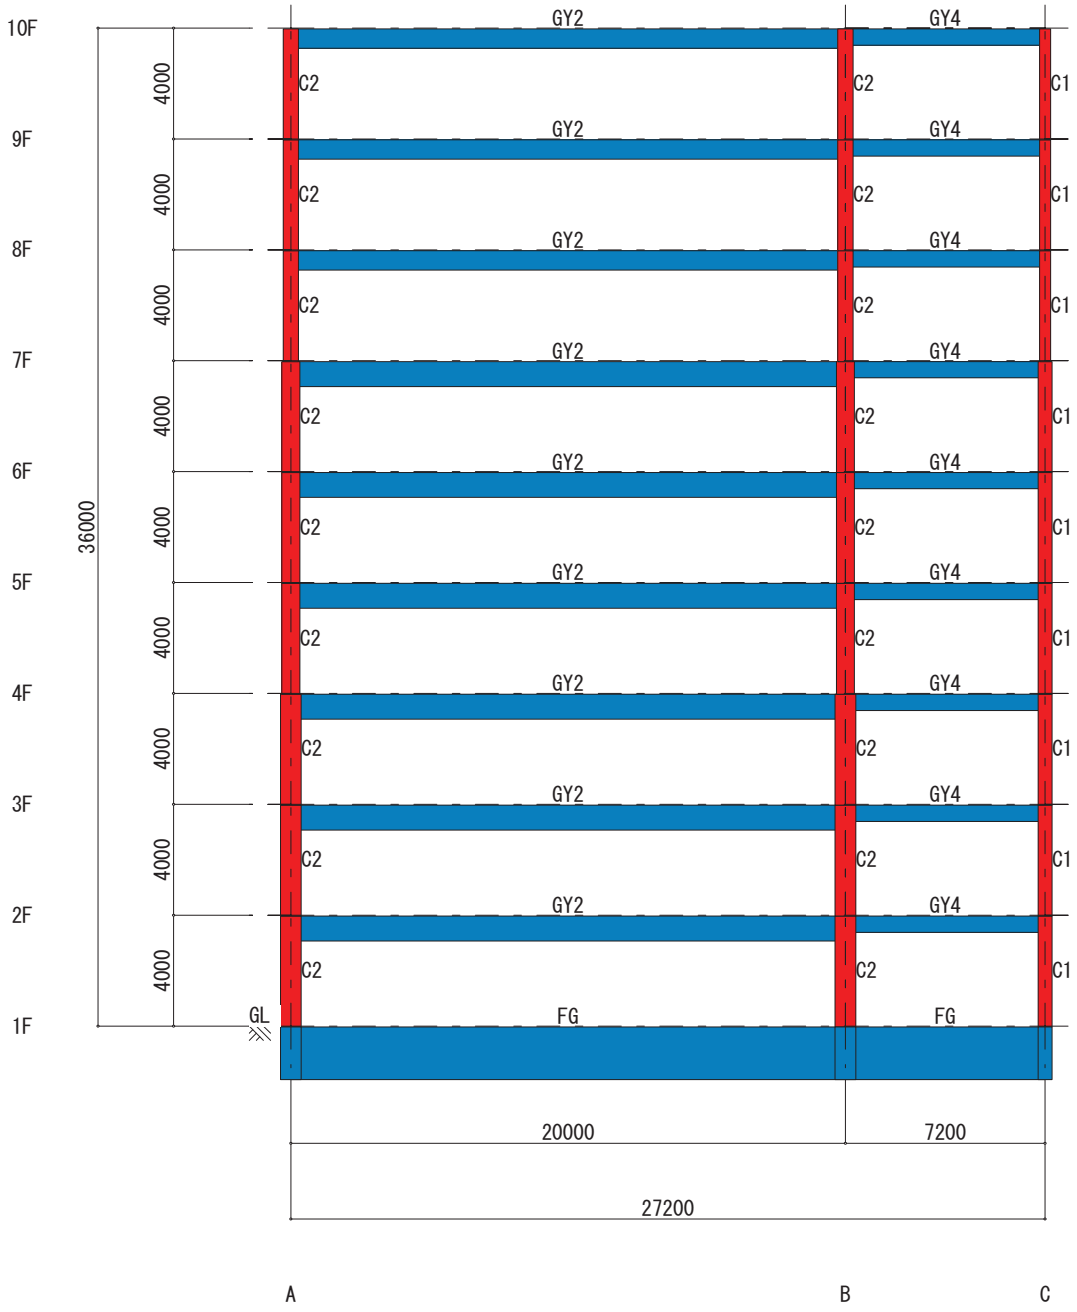
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GY2
GY4
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

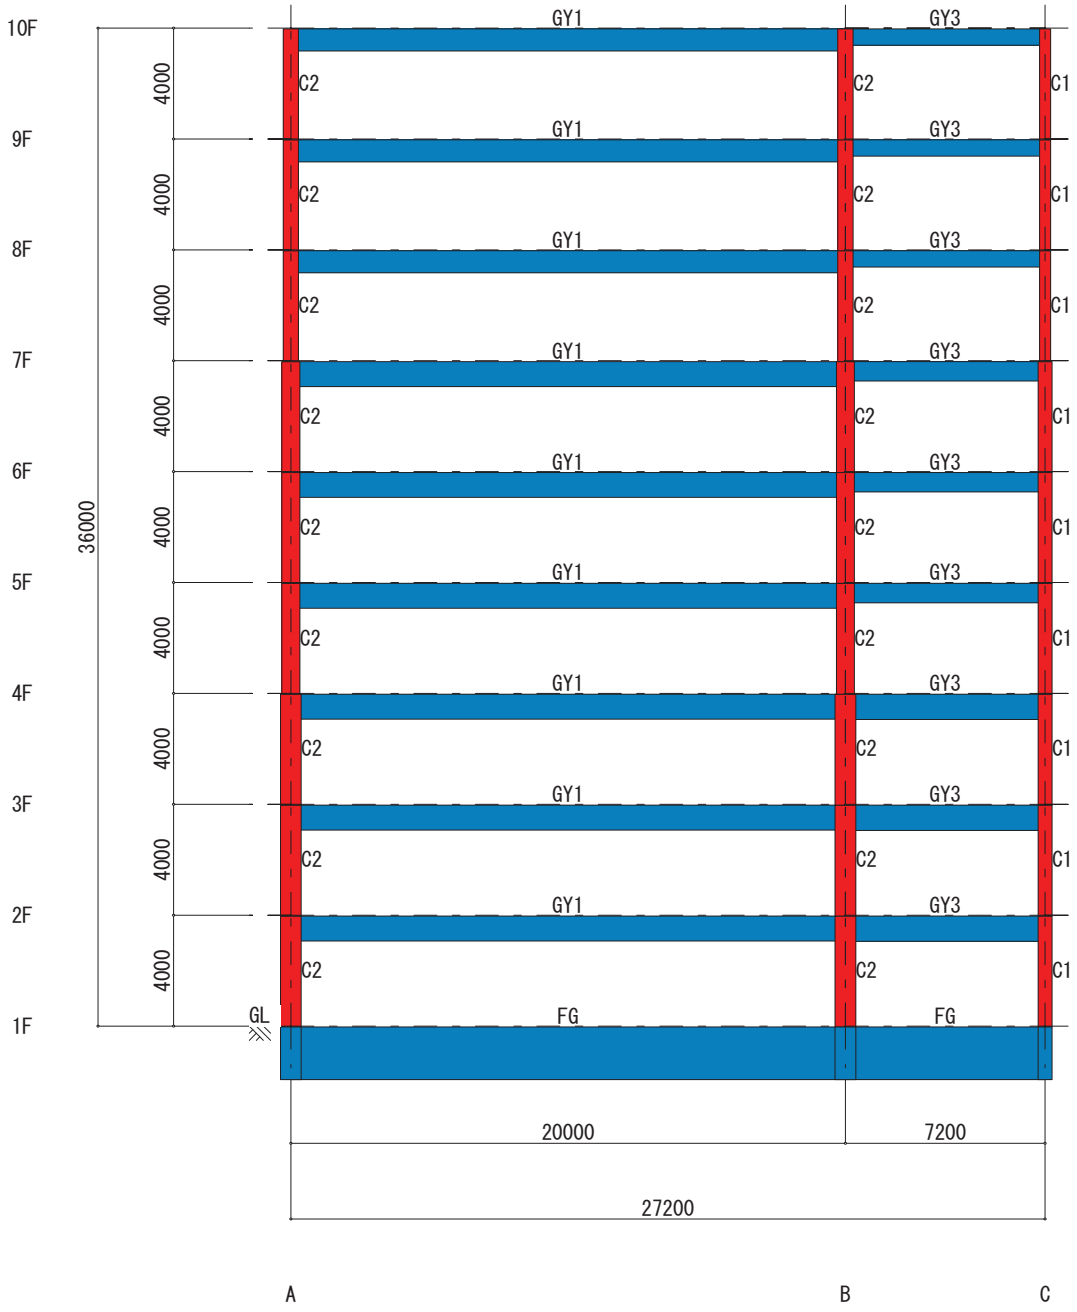
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

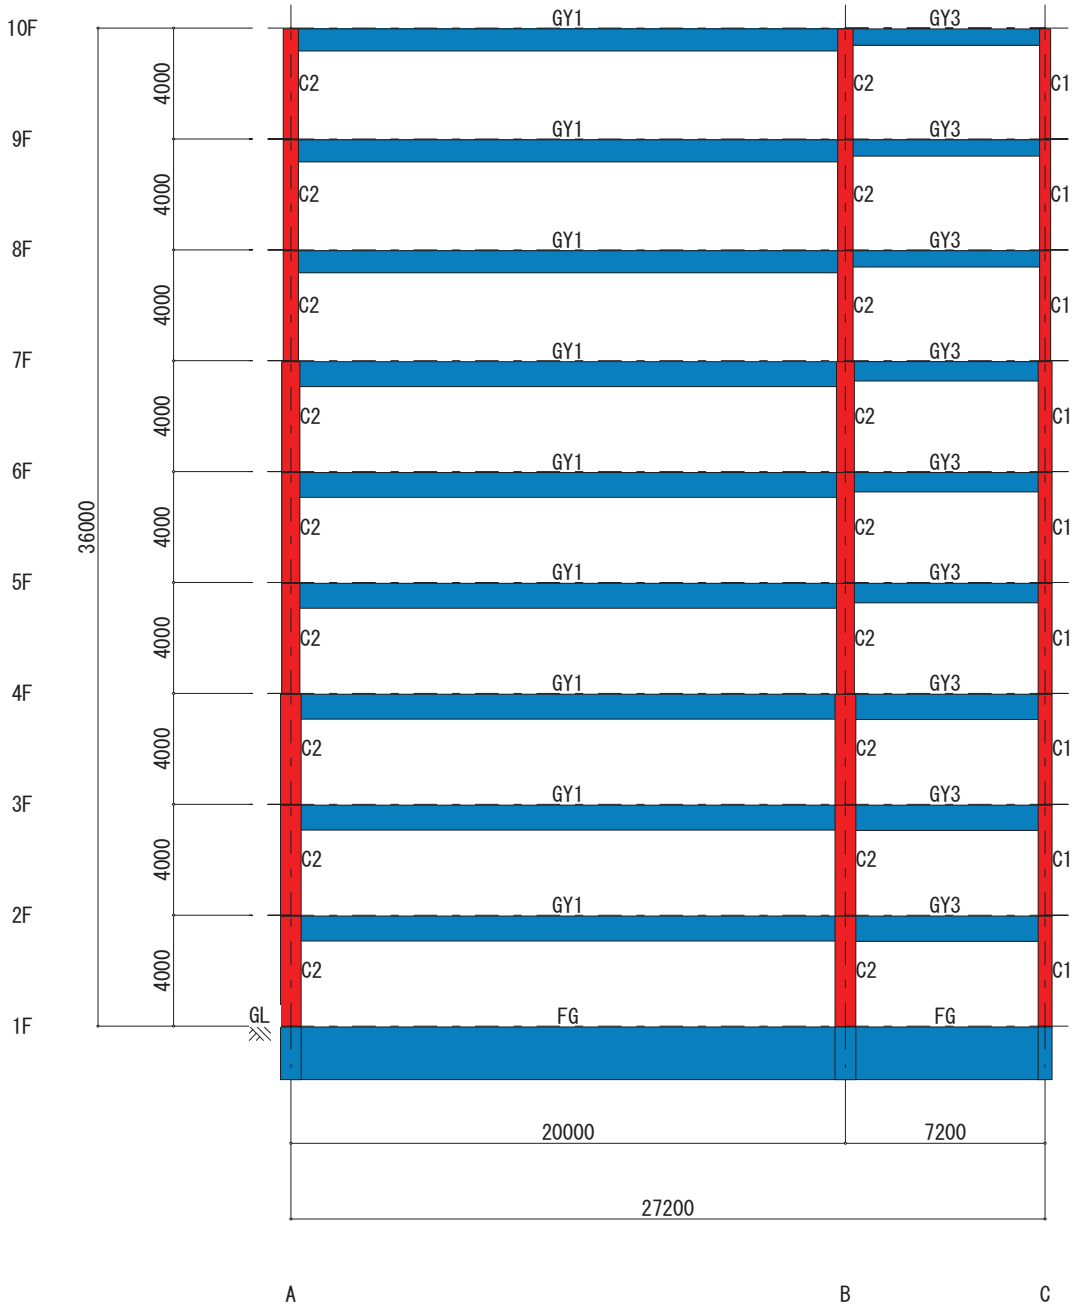
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

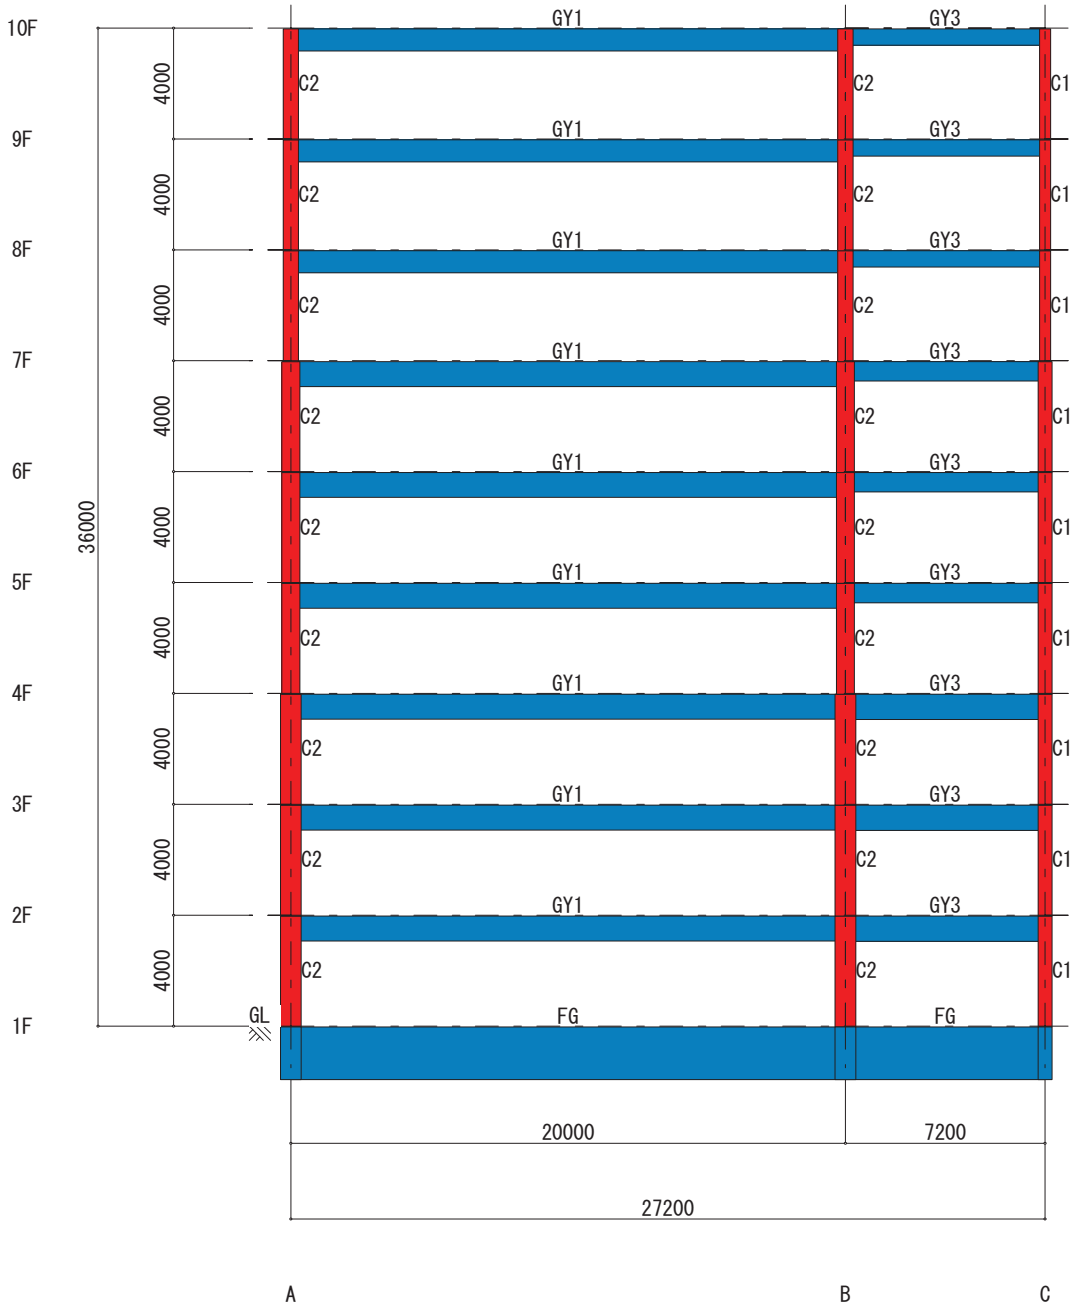
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

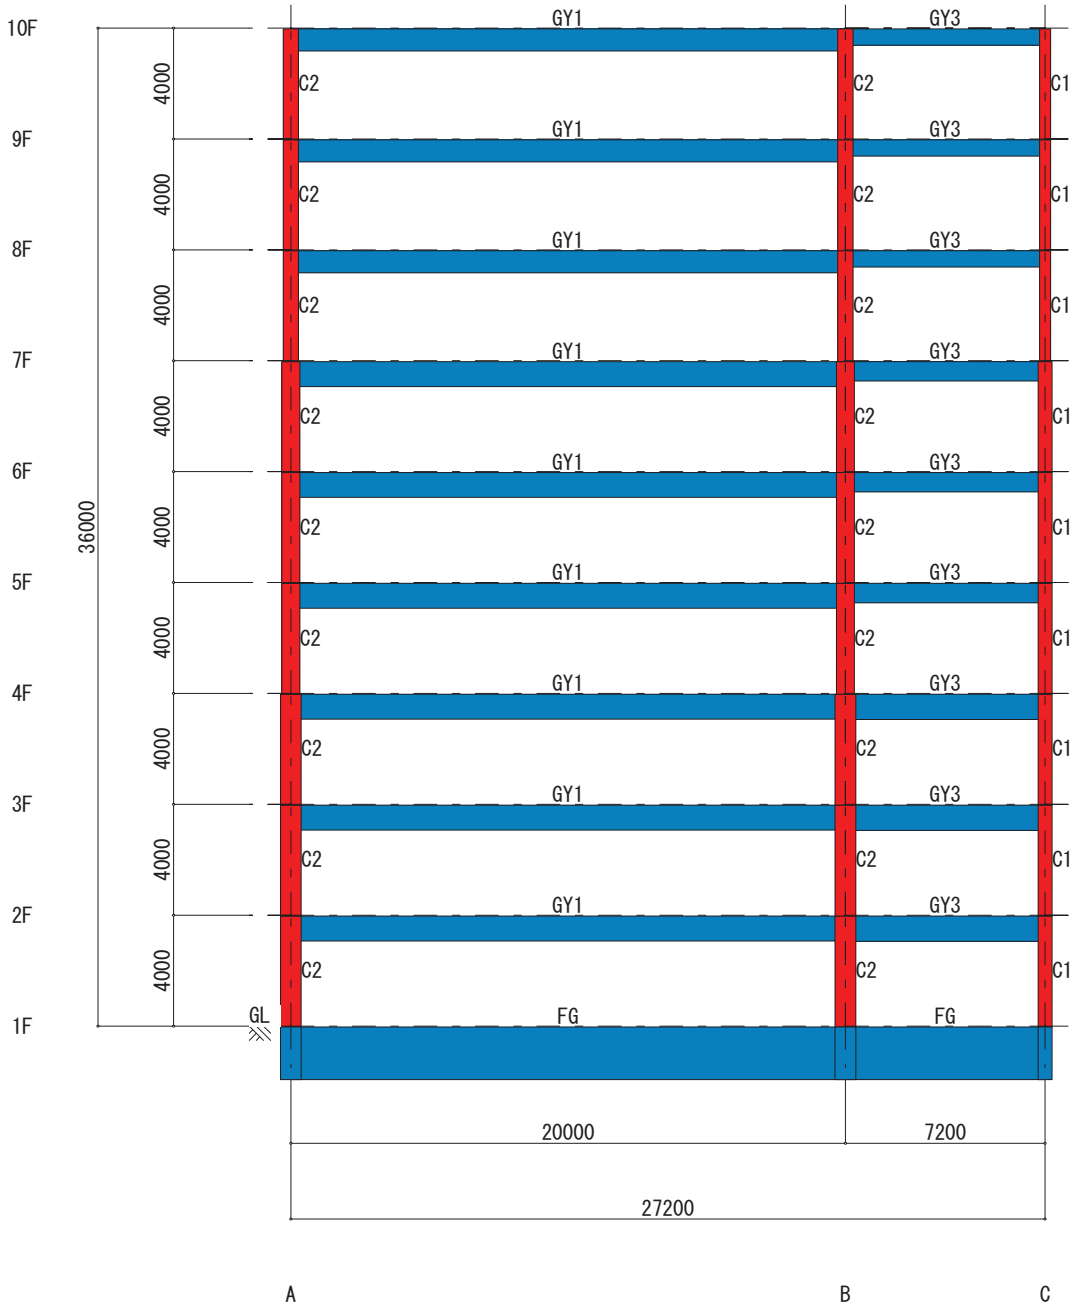
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

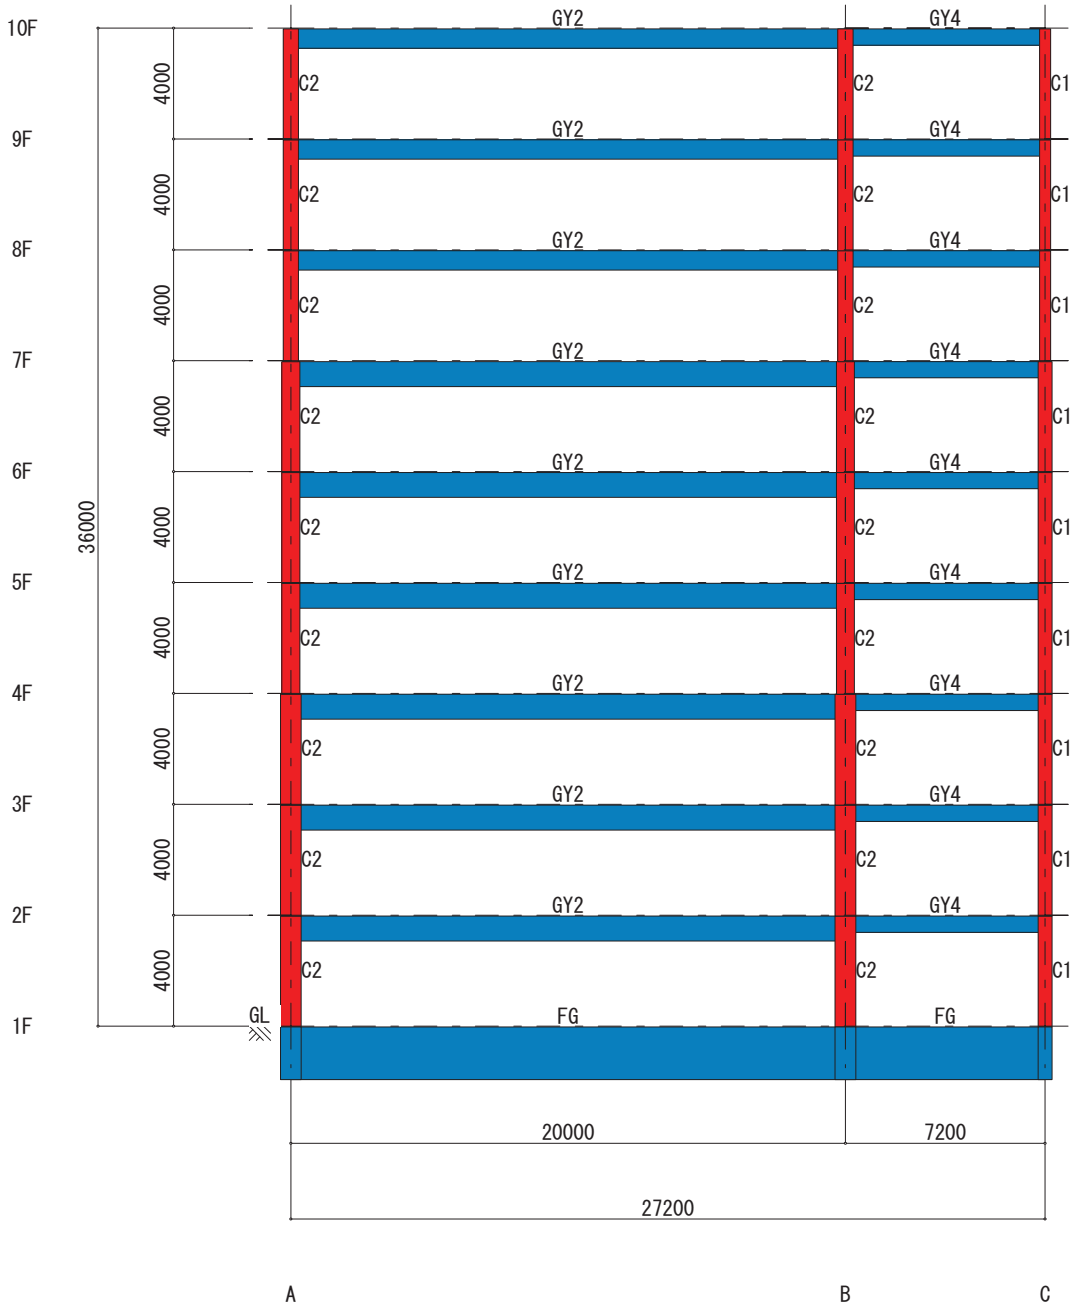

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造


符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		100 x 190
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー
上端筋	1段筋	11-D32
	2段筋	11-D32
下端筋	2段筋	11-D32
	1段筋	11-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		ー


b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	2F - 4F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-912x302x18x34(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX3	GX3
層		5F - 7F	8F - 10F	2F - 4F	5F - 7F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX4	GX4	GX4
層		8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-488x300x11x18(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				


符 号		GY1	GY1	GY1	GY2
層		2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F	2F ～ 4F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x400x19x36(18)	H形-900x400x19x36(18)	H形-800x350x19x40(18)	H形-900x350x19x36(18)
接合部名称	端部				
	継手				


符 号		GY2	GY2	GY3	GY3
層		5F ～ 7F	8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x36(18)	H形-700x350x14x32(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x350x14x32(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY3	GY4	GY4	GY4
層		8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C2
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	1F - 3F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-500x500x32(112)	角鋼-500x500x22(77)	角鋼-400x400x16(56)	角鋼-750x750x28(98)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2
階		4F - 6F	7F - 9F
位 置		全断面	全断面
断 面			
鉄骨断面(mm)		角鋼-650x650x28(98)	角鋼-550x550x28(98)
柱脚根巻き	柱符号		
	高さ(cm)		
接合部名称	端部		
	継手		

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	250.0	b1
			S2	250.0	b1

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
c	x方向	直接	S2		
105	x方向	直接	a	250.0	b1
			c	750.0	b1
			c	750.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	250.0	b1
			d	750.0	b1
			d	750.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	250.0	b1
			S1	250.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-10F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｴﾌﾞ
8F-10F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-7F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-10F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[＊：D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　：　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
　　：　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主　材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▨：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管・箱形		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▨：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	--	---	---	----	----
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	--	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤
地域係数	Z　= 1.000


用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 1.080 (h(0.02+0.01α) による)	T = 1.080 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.872	Rt = 0.872
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.174	Ci = 0.174


I-3.8　特殊荷重

I-3.8.1　特殊荷重配置図


No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
Ⓢ ：特殊スラブ荷重
Ⓙ ：特殊節点荷重
Ⓜ ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重

・特殊スラブ荷重･特殊小ばり荷重･追加重量･特殊節点荷重

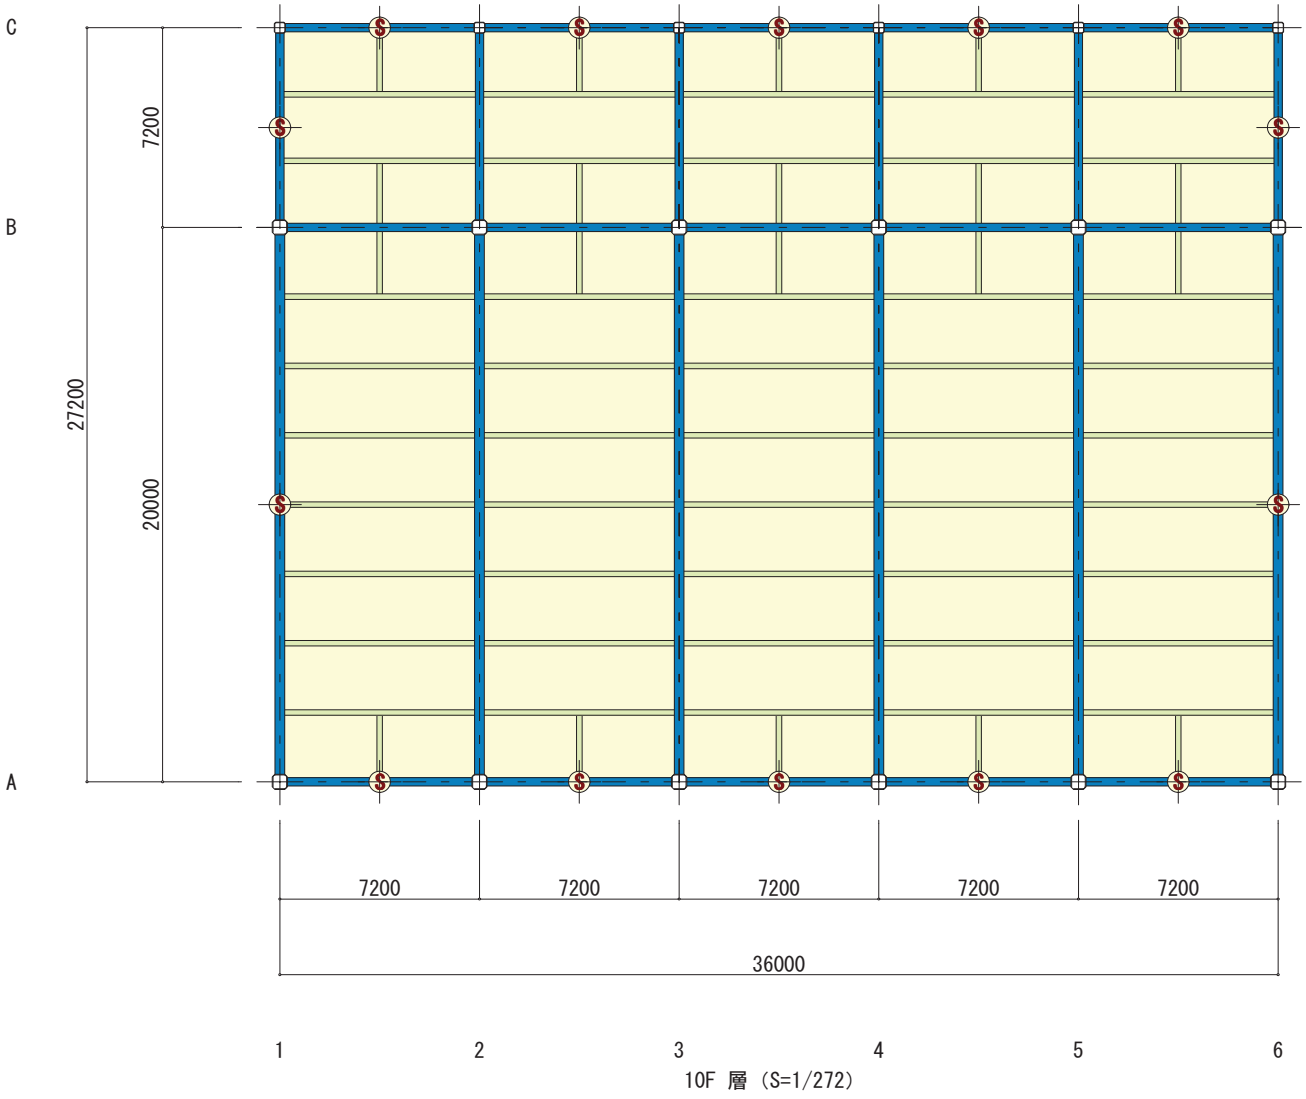


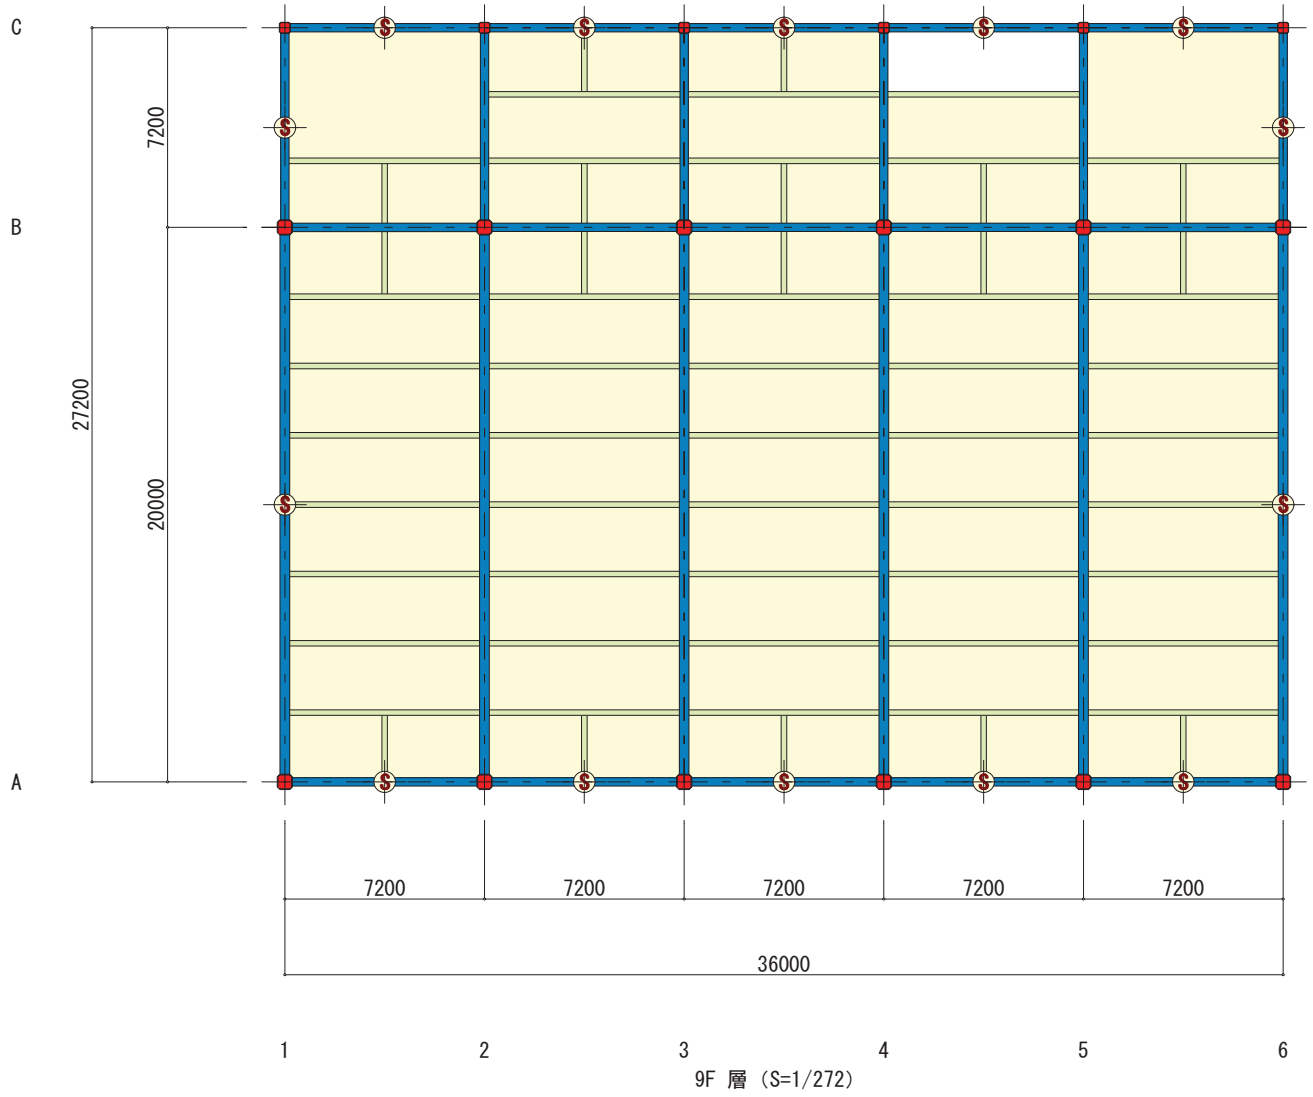


9F 層 (S=1/272)

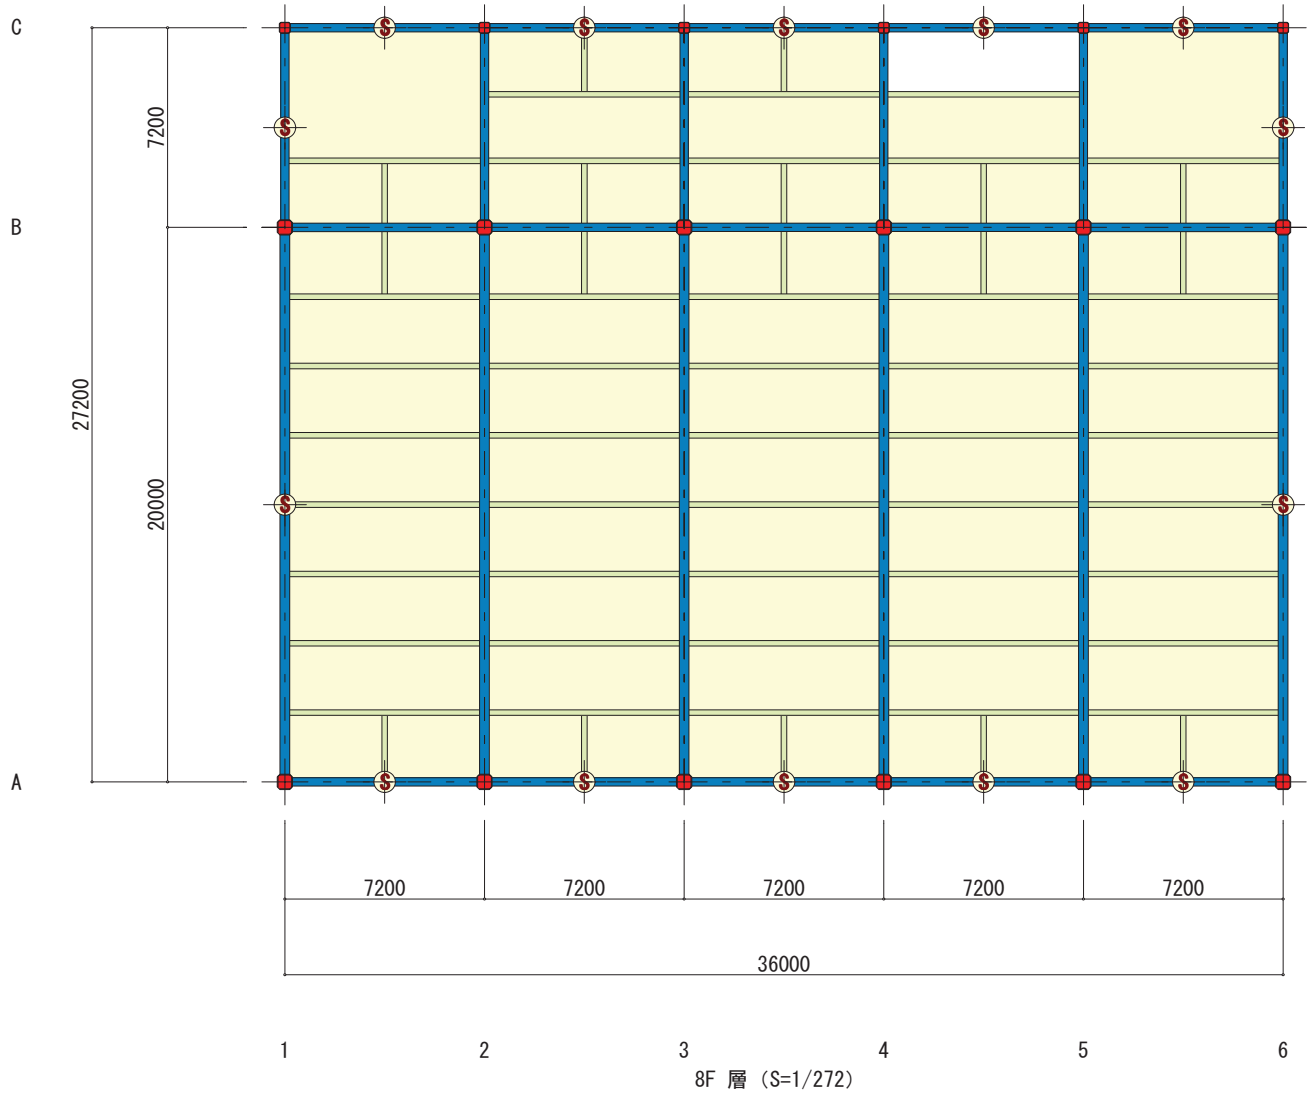


8F 層 (S=1/272)

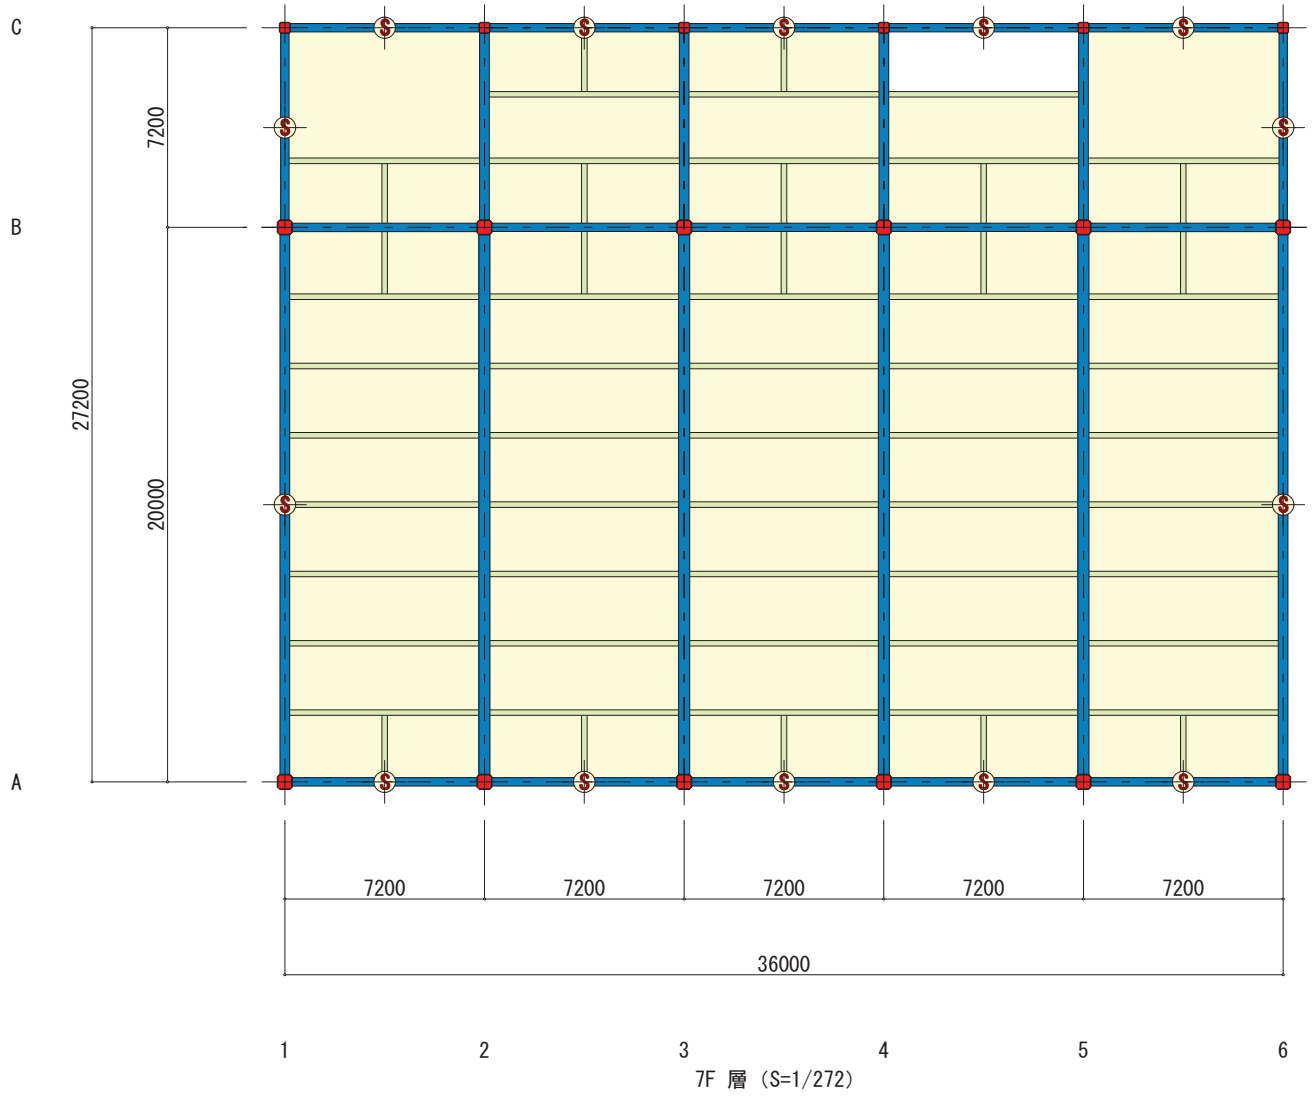


7F 層 (S=1/272)

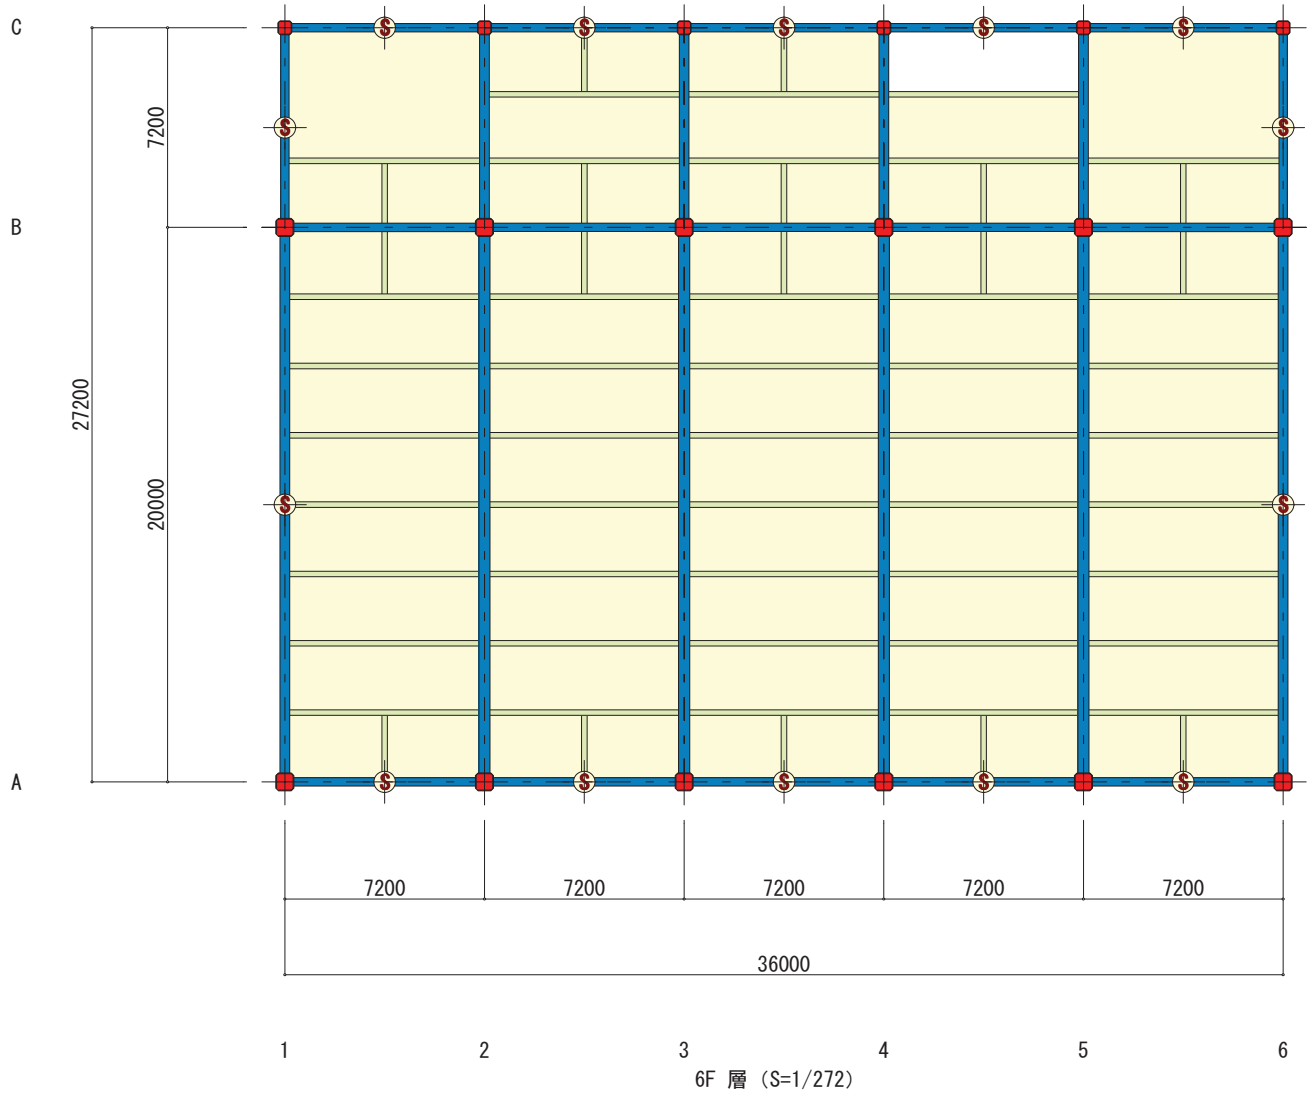


6F 層 (S=1/272)

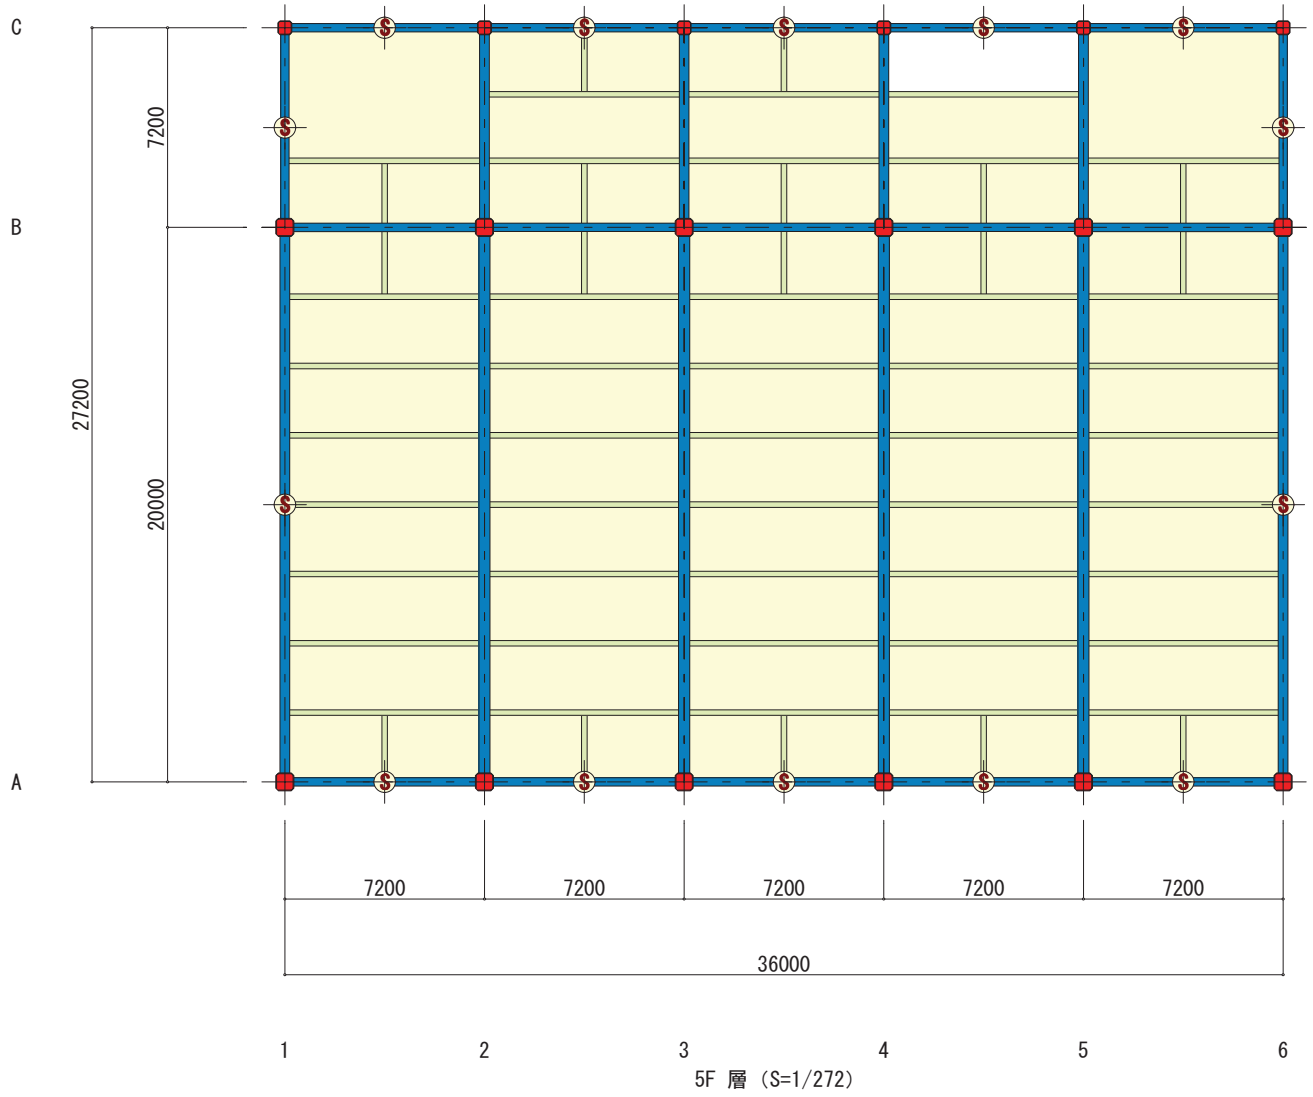


5F 層 (S=1/272)

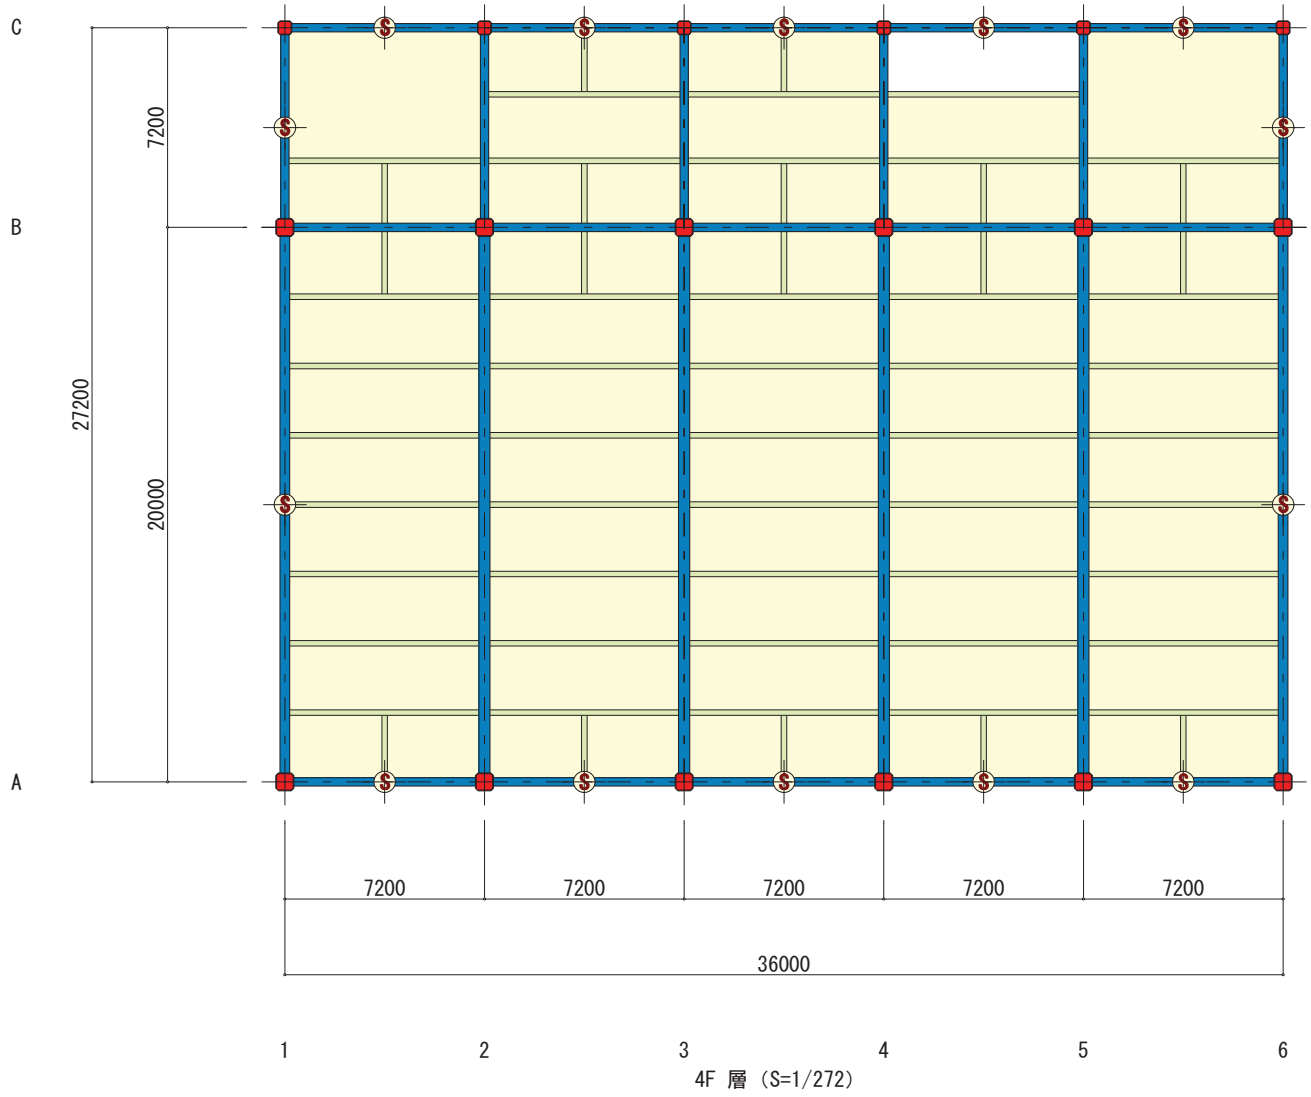


4F 層 (S=1/272)

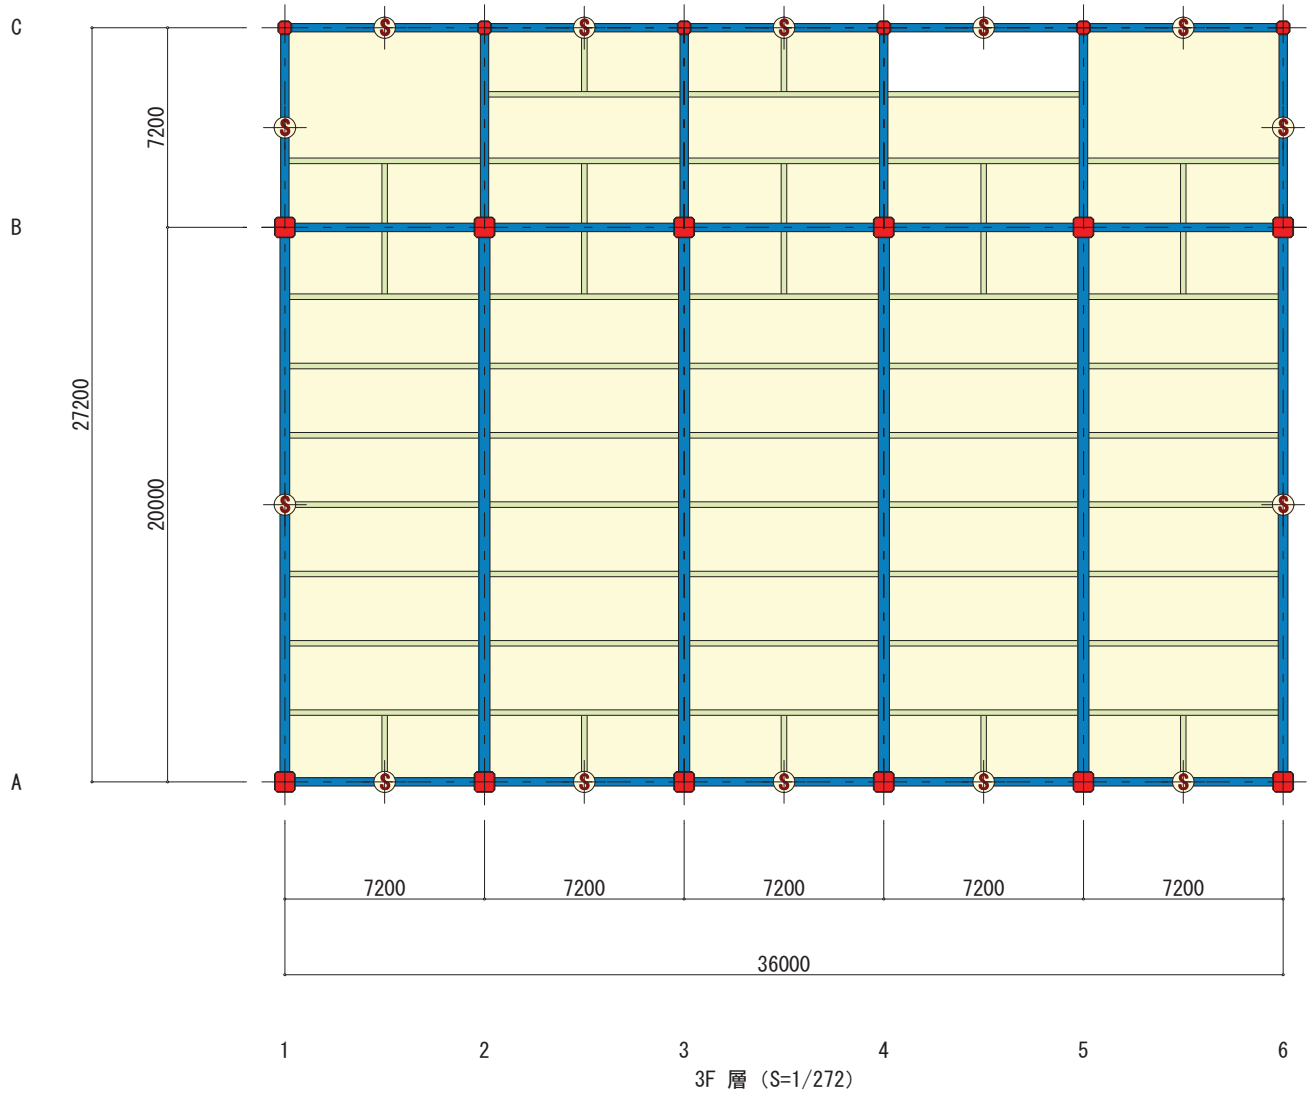

3F 層 (S=1/272)



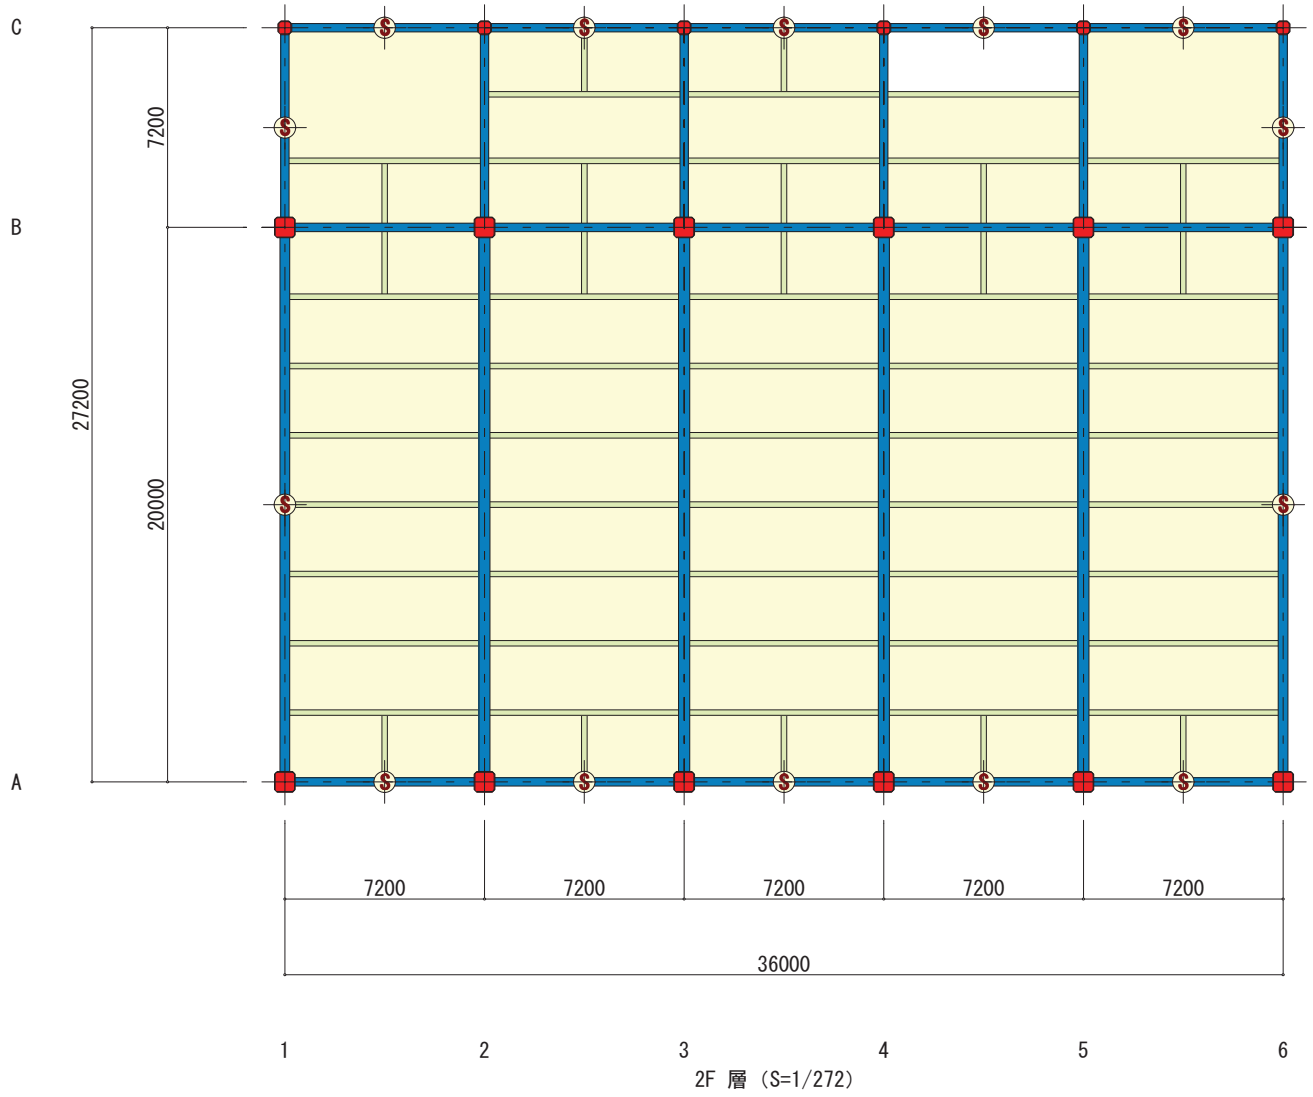


2F 層 (S=1/272)

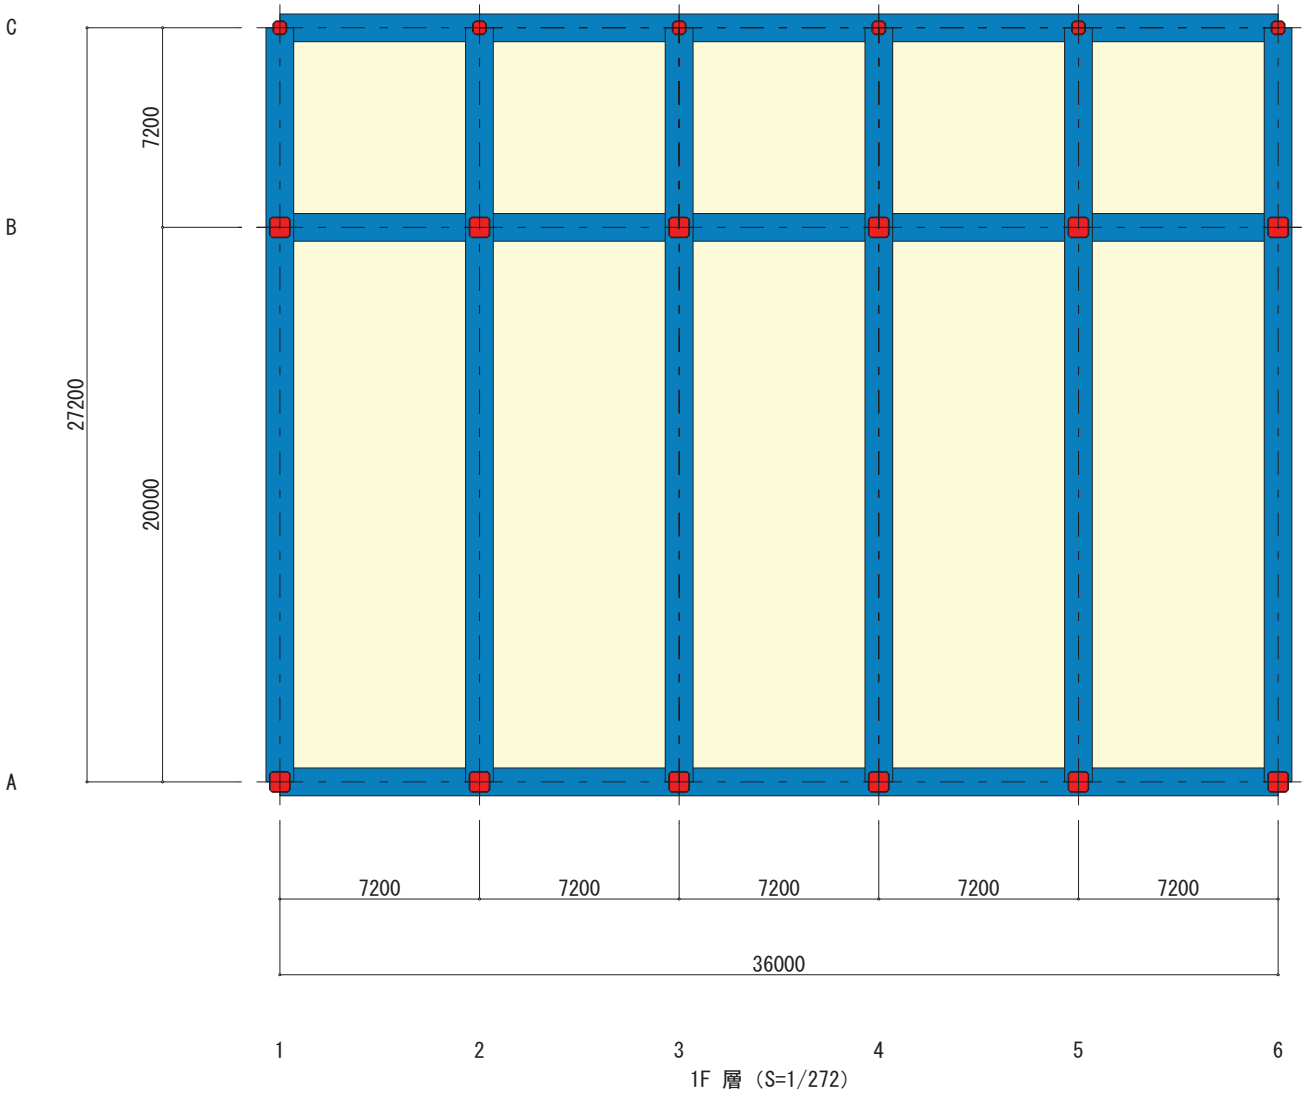

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
10F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
10F	B	5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
5F	A	5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4　モデル化


I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)

開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向(基準軸との角度)	X方向	0.00 °
	Y方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0 (cm)
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

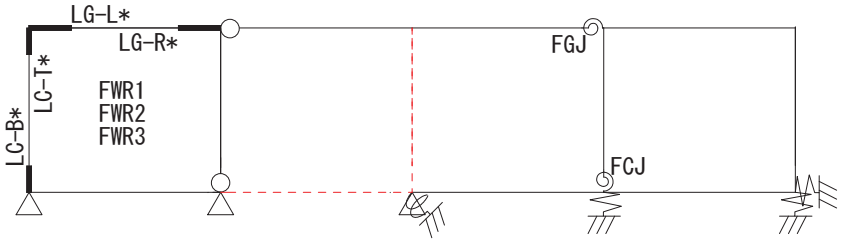


支点バネ
：鉛直方向バネ
：回転方向バネ
：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
○　：ピン節点
：回転バネ
「BP」はベースプレートによる回転剛性
FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)


：ダミーばり
ダミー柱

剛域
LG-L　：はり左端剛域 (cm)
LG-R　：はり右端剛域 (cm)
LC-B　：柱脚剛域 (cm)
LC-T　：柱頭剛域 (cm)
＊　：直接入力であることを表します。


壁開口周比
FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
FWR2　：開口長さ比 Lo/L
FWR3　：開口高さ比 Ho/H

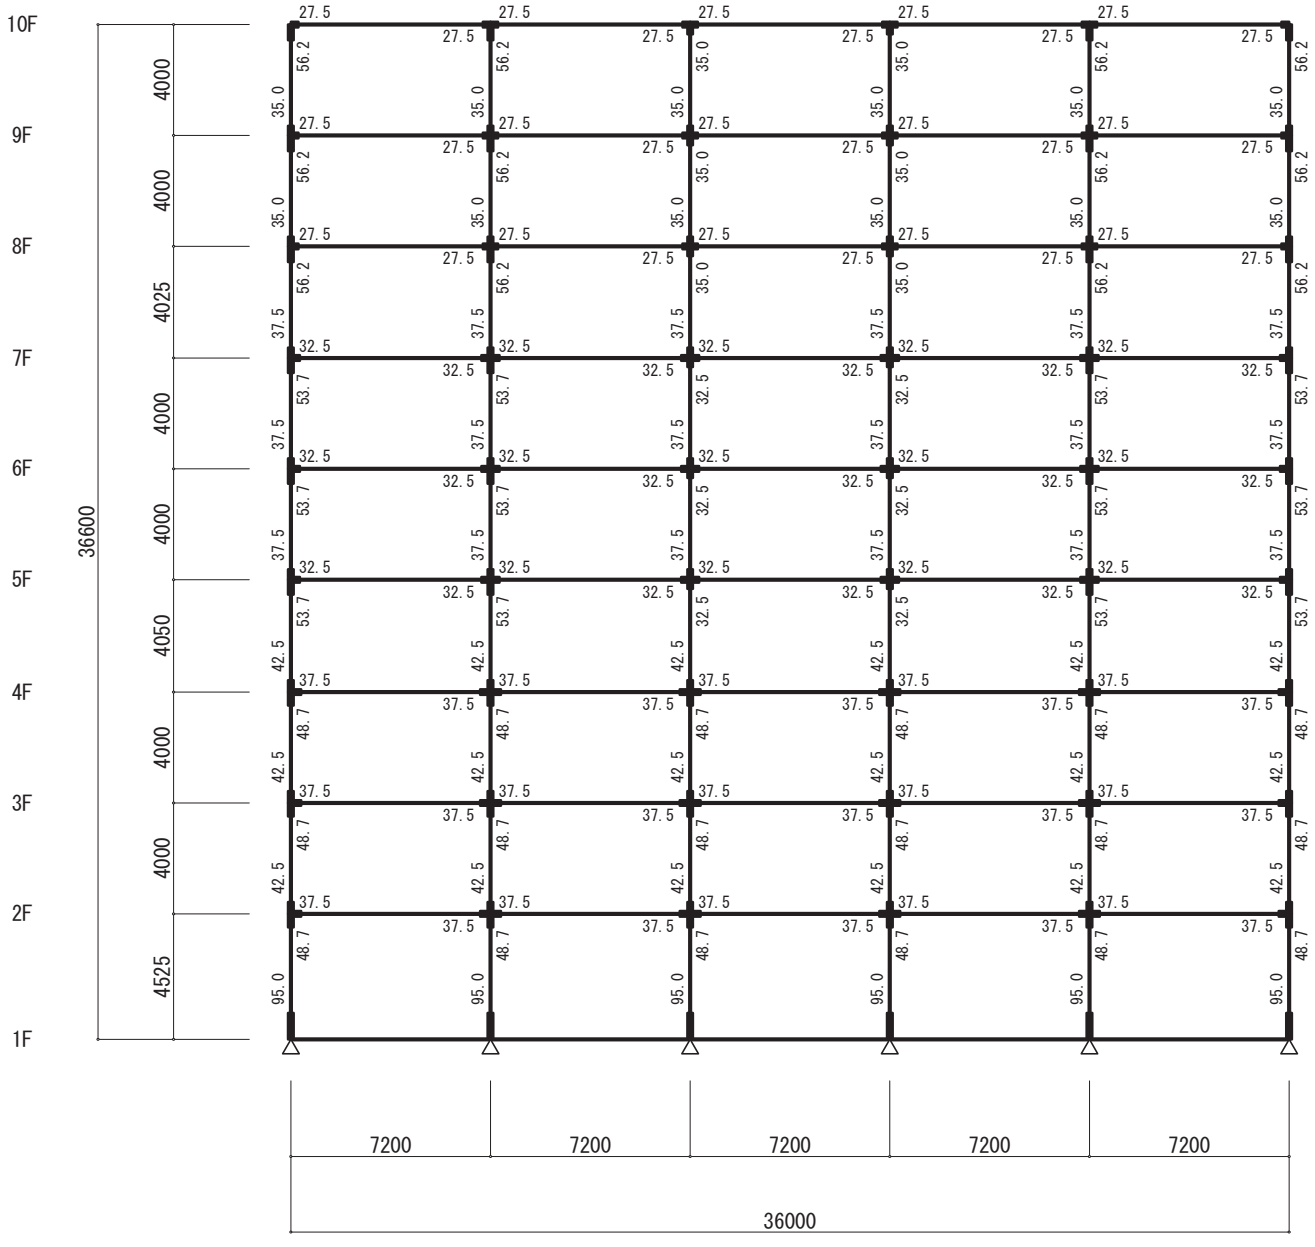
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

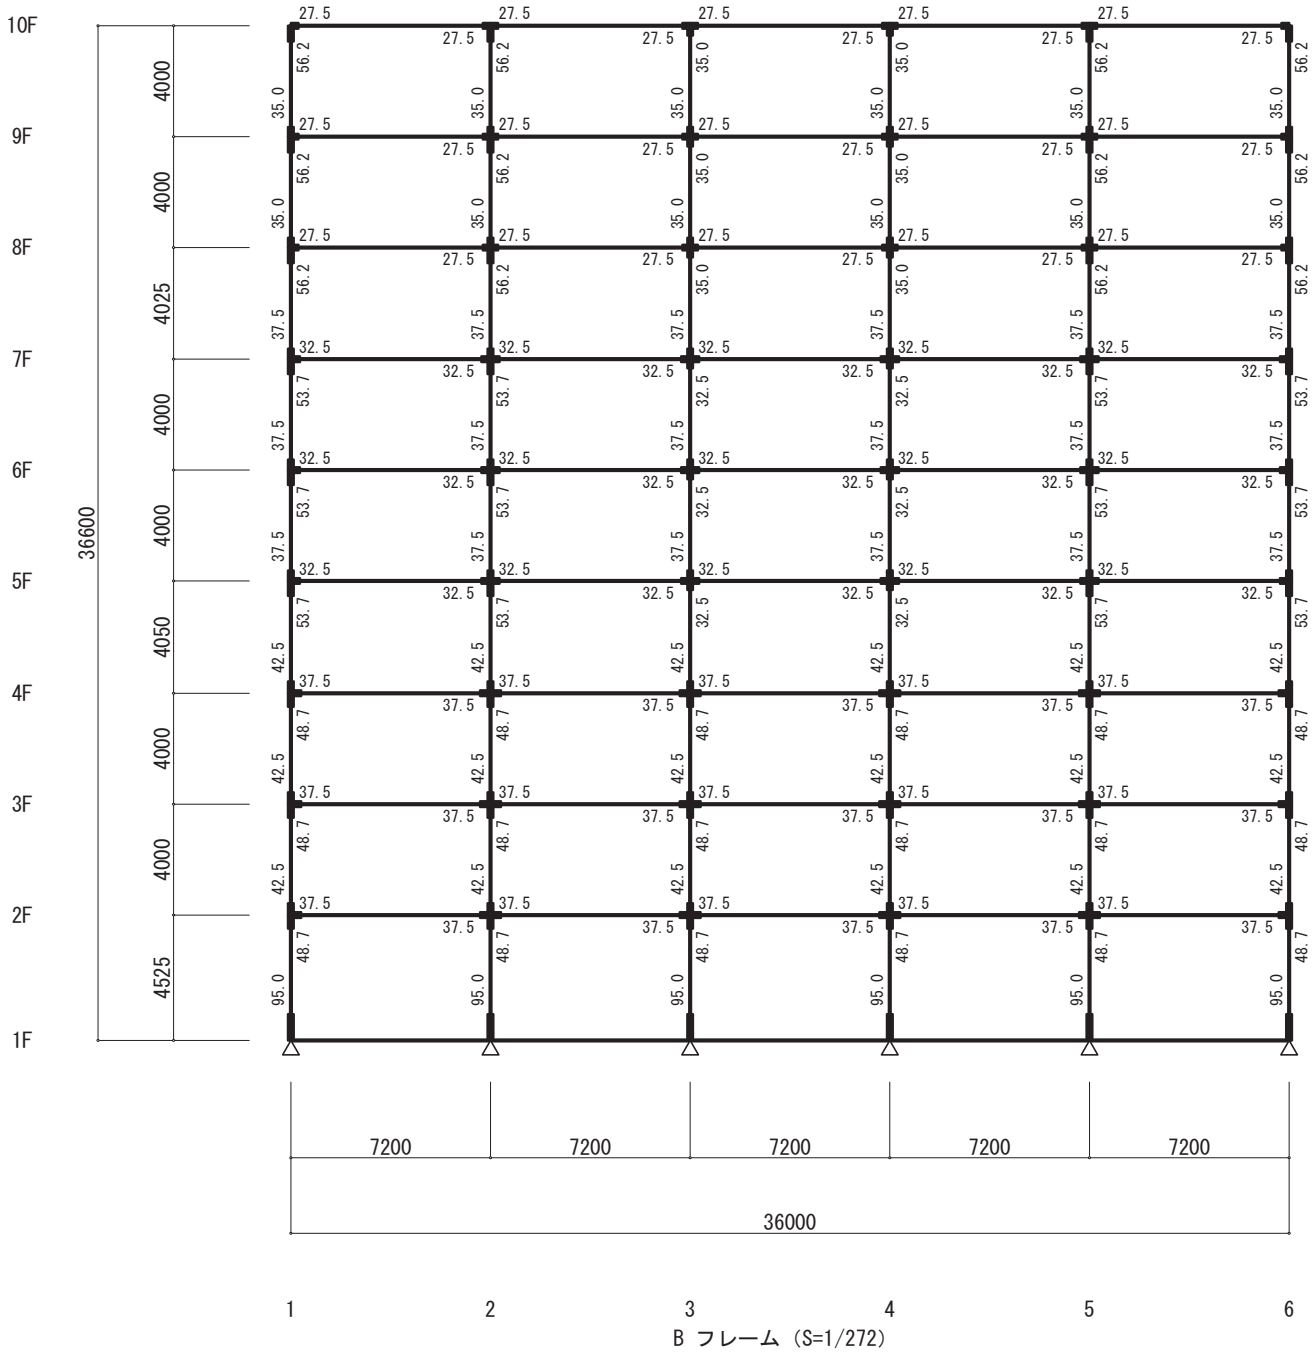
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

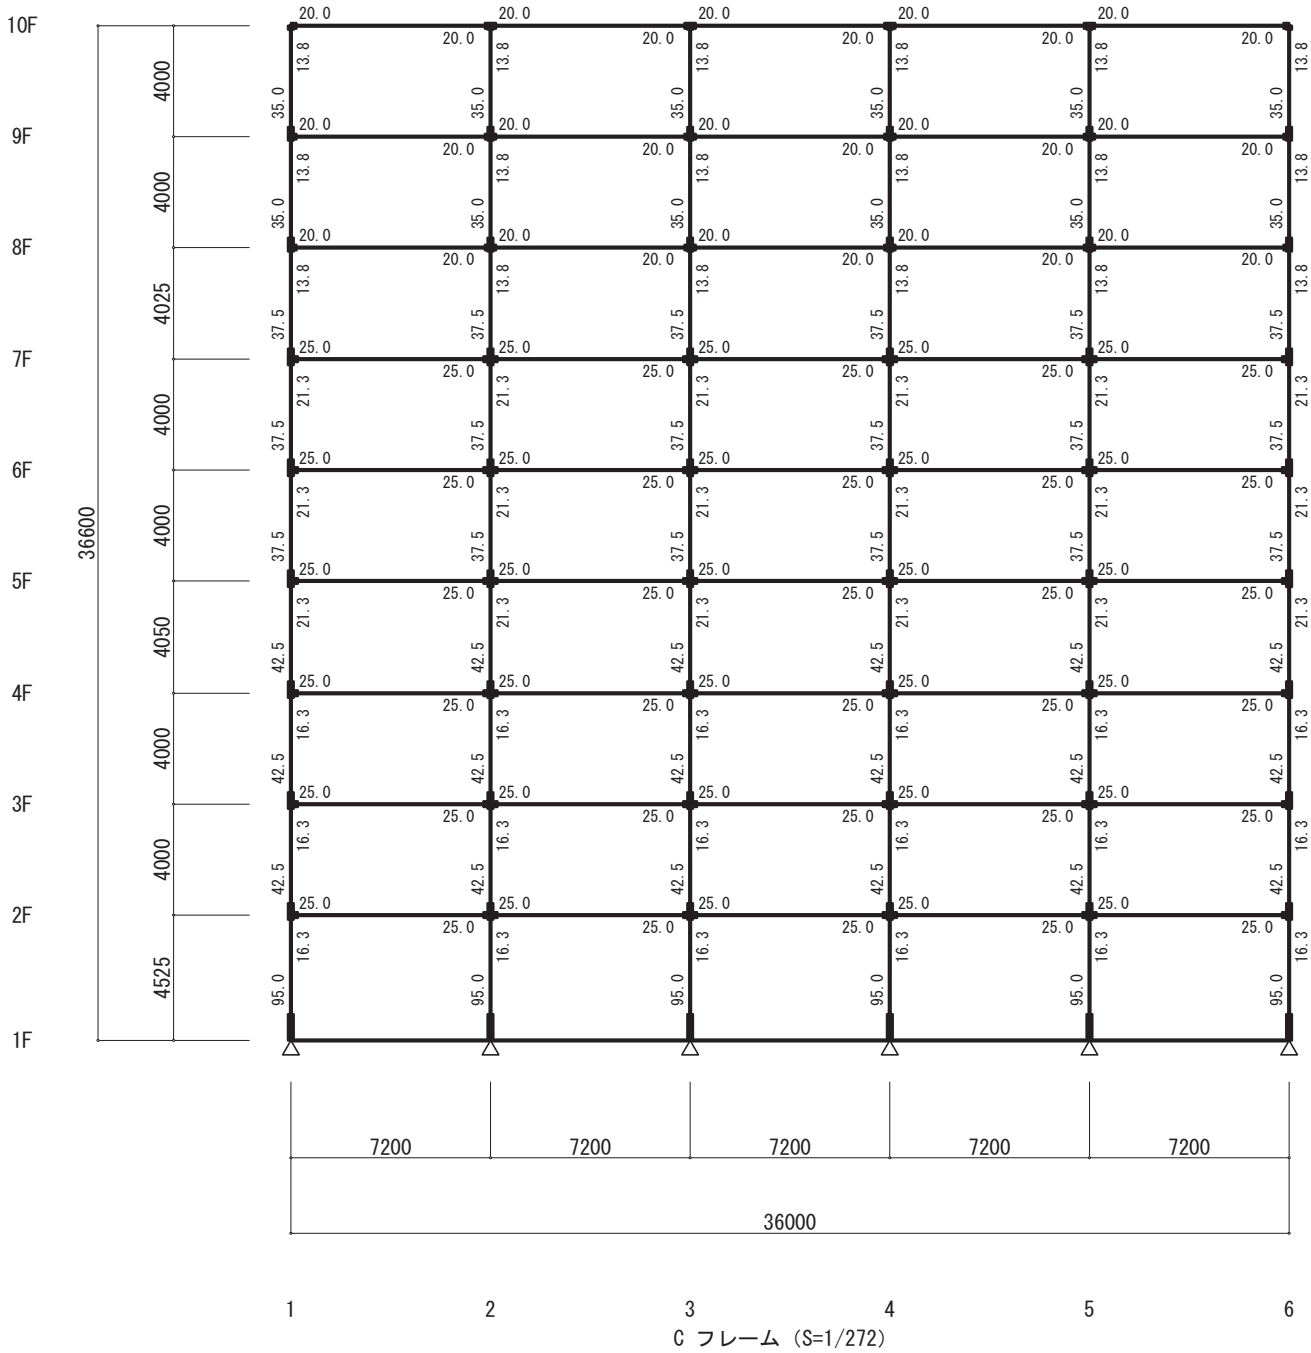
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

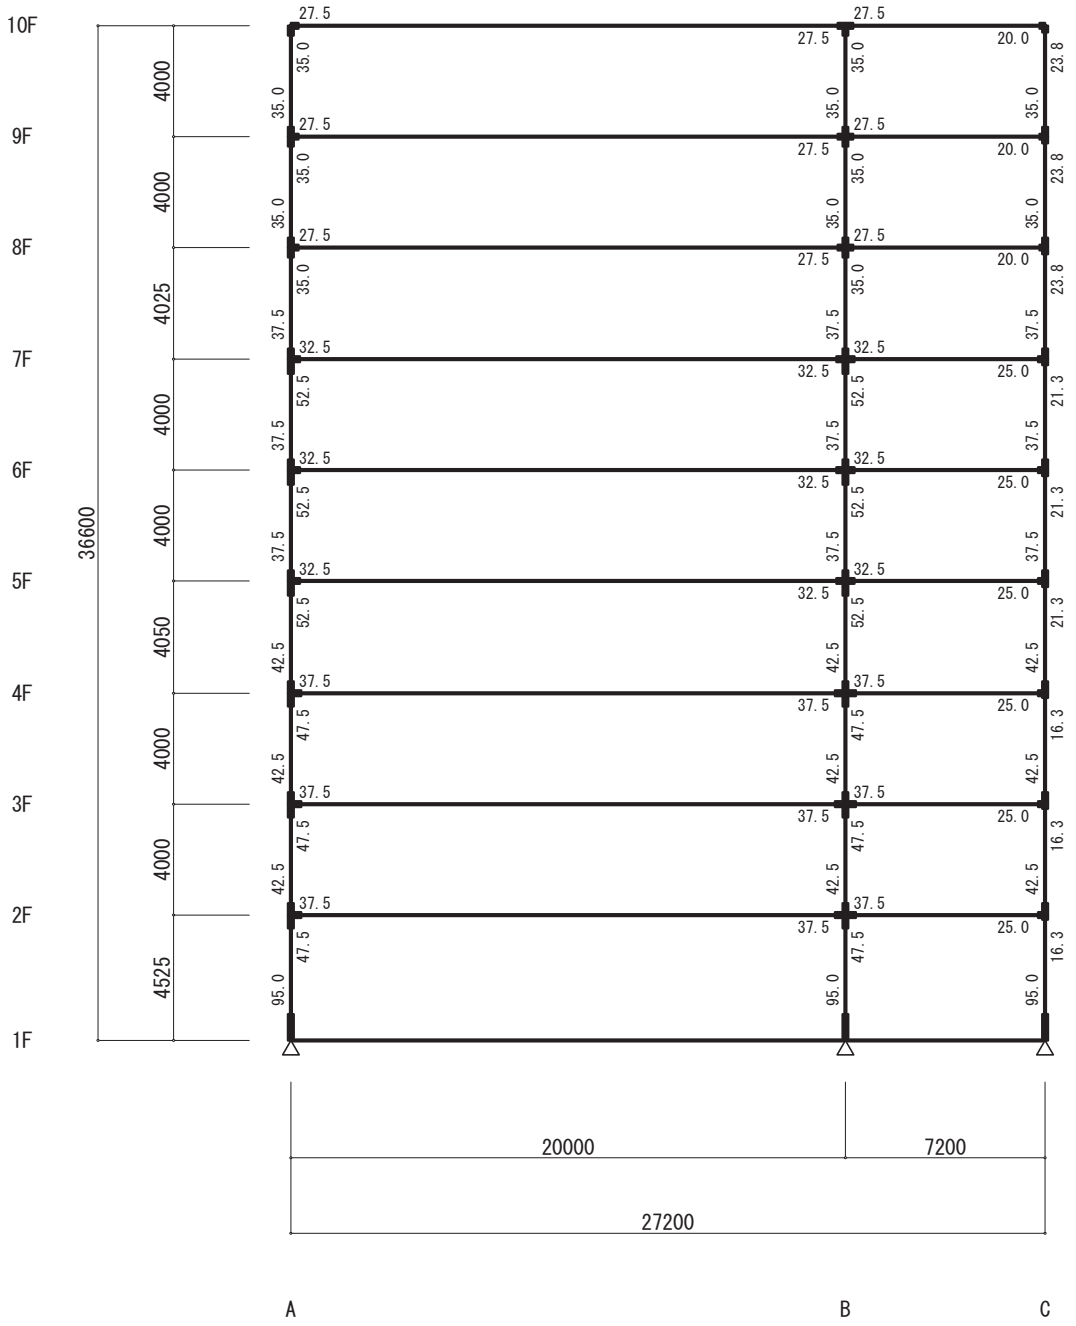
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

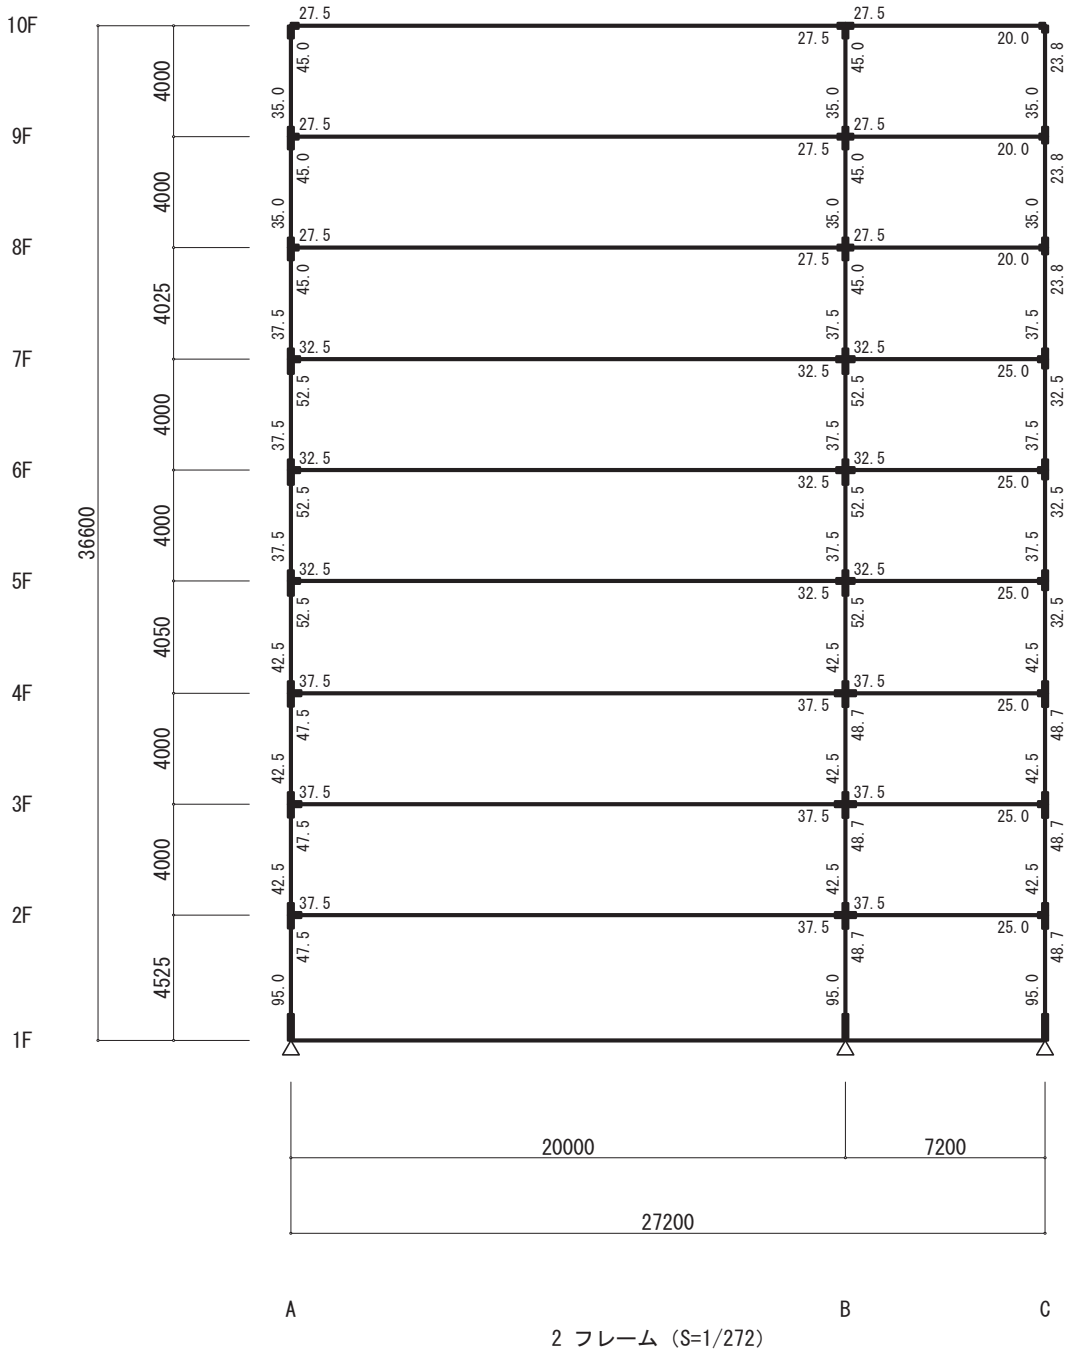
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

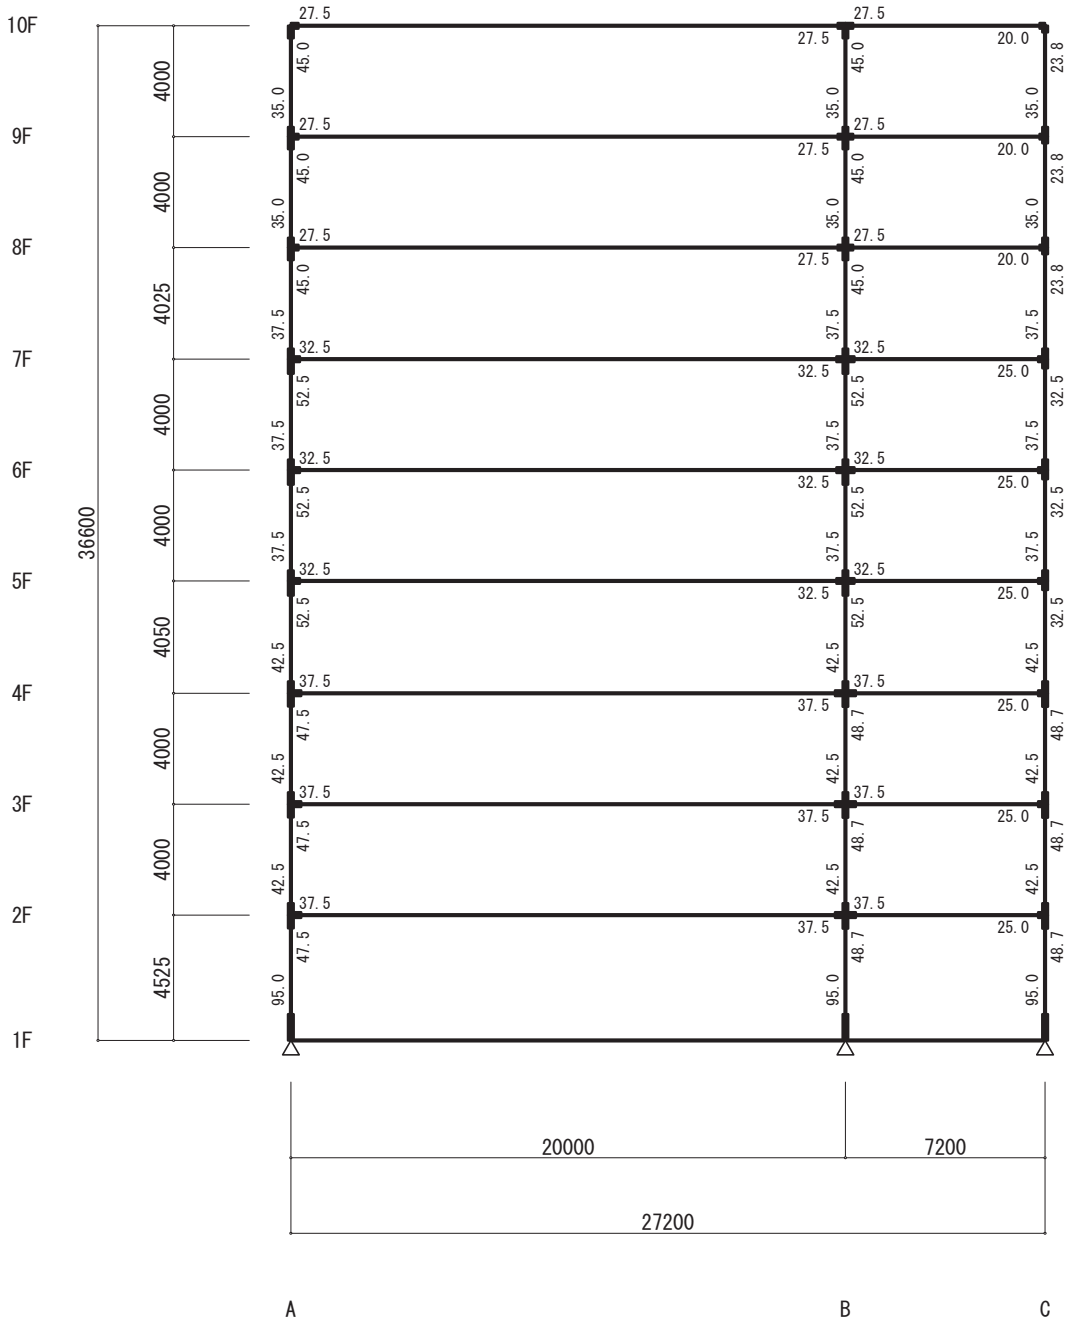
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

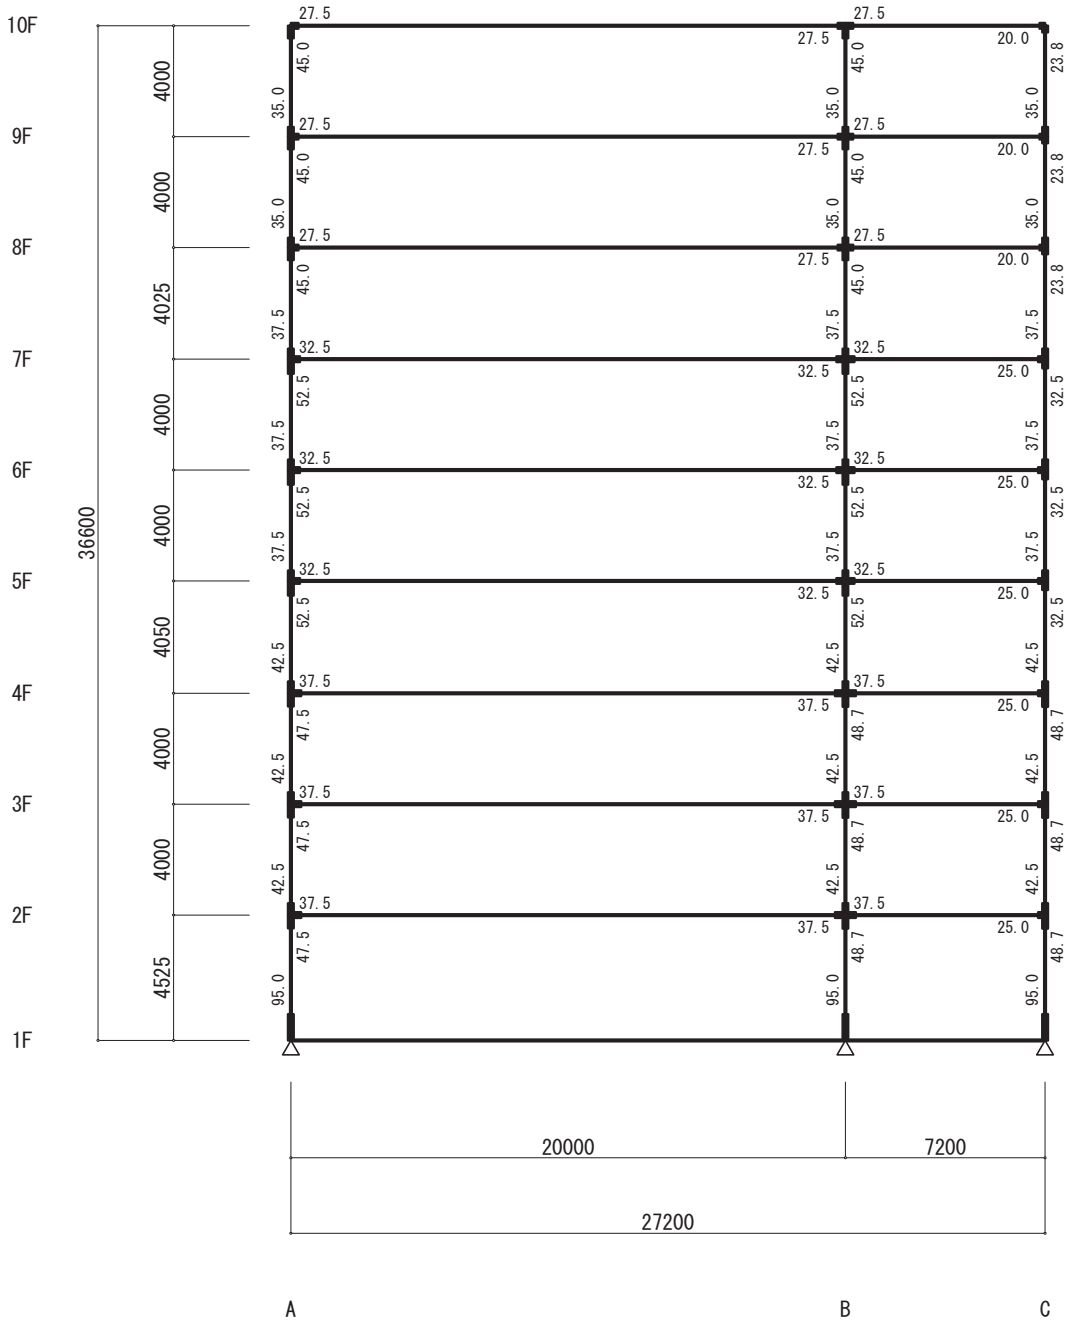
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

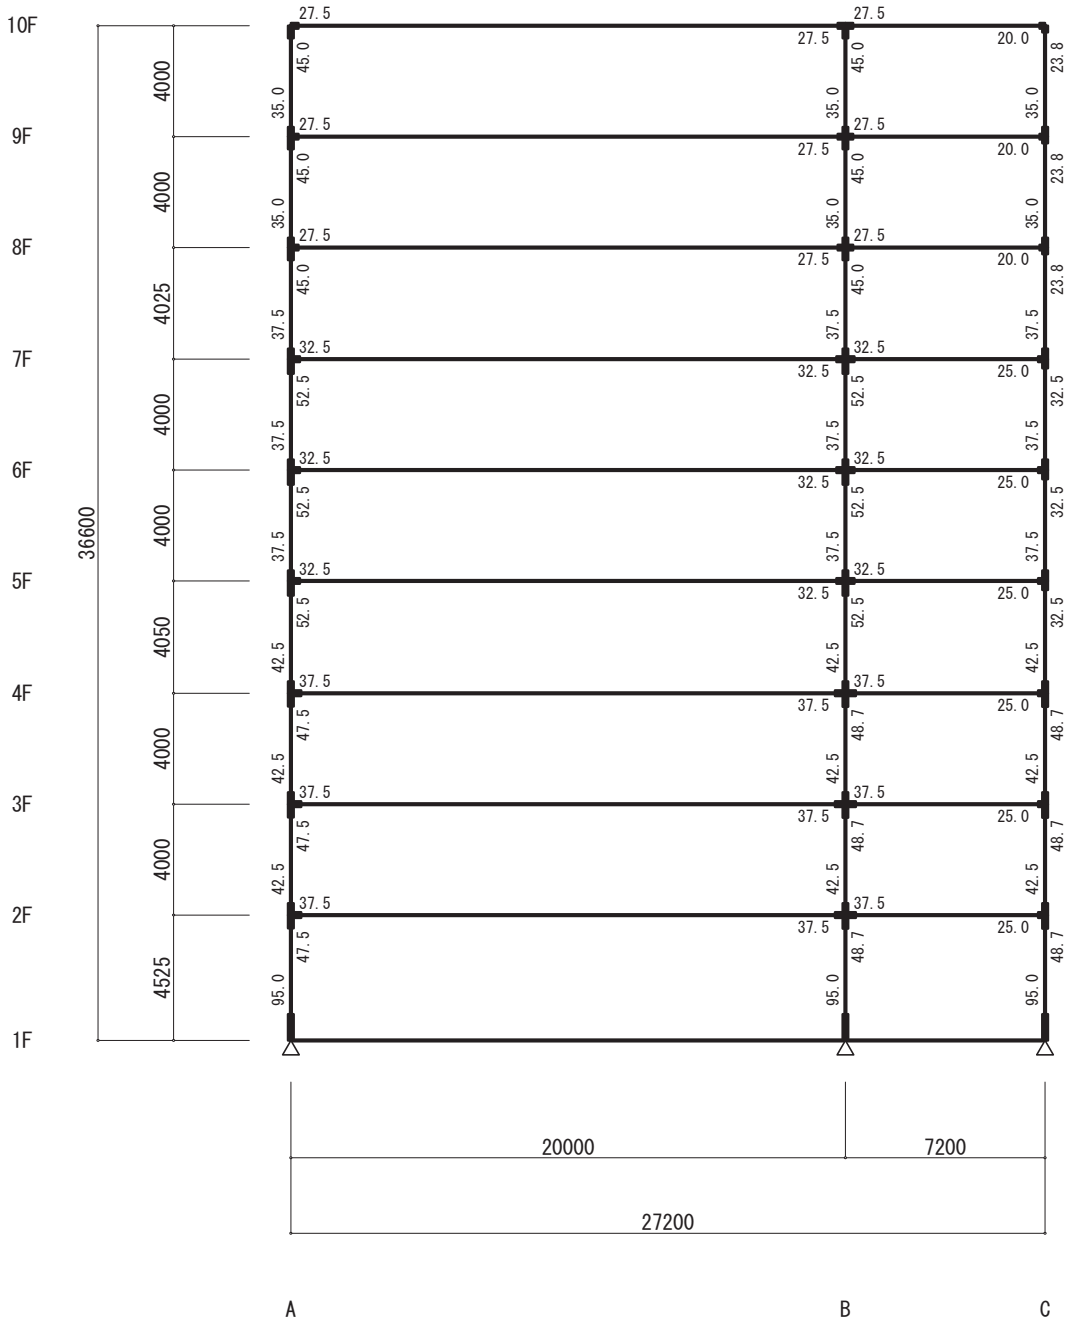

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

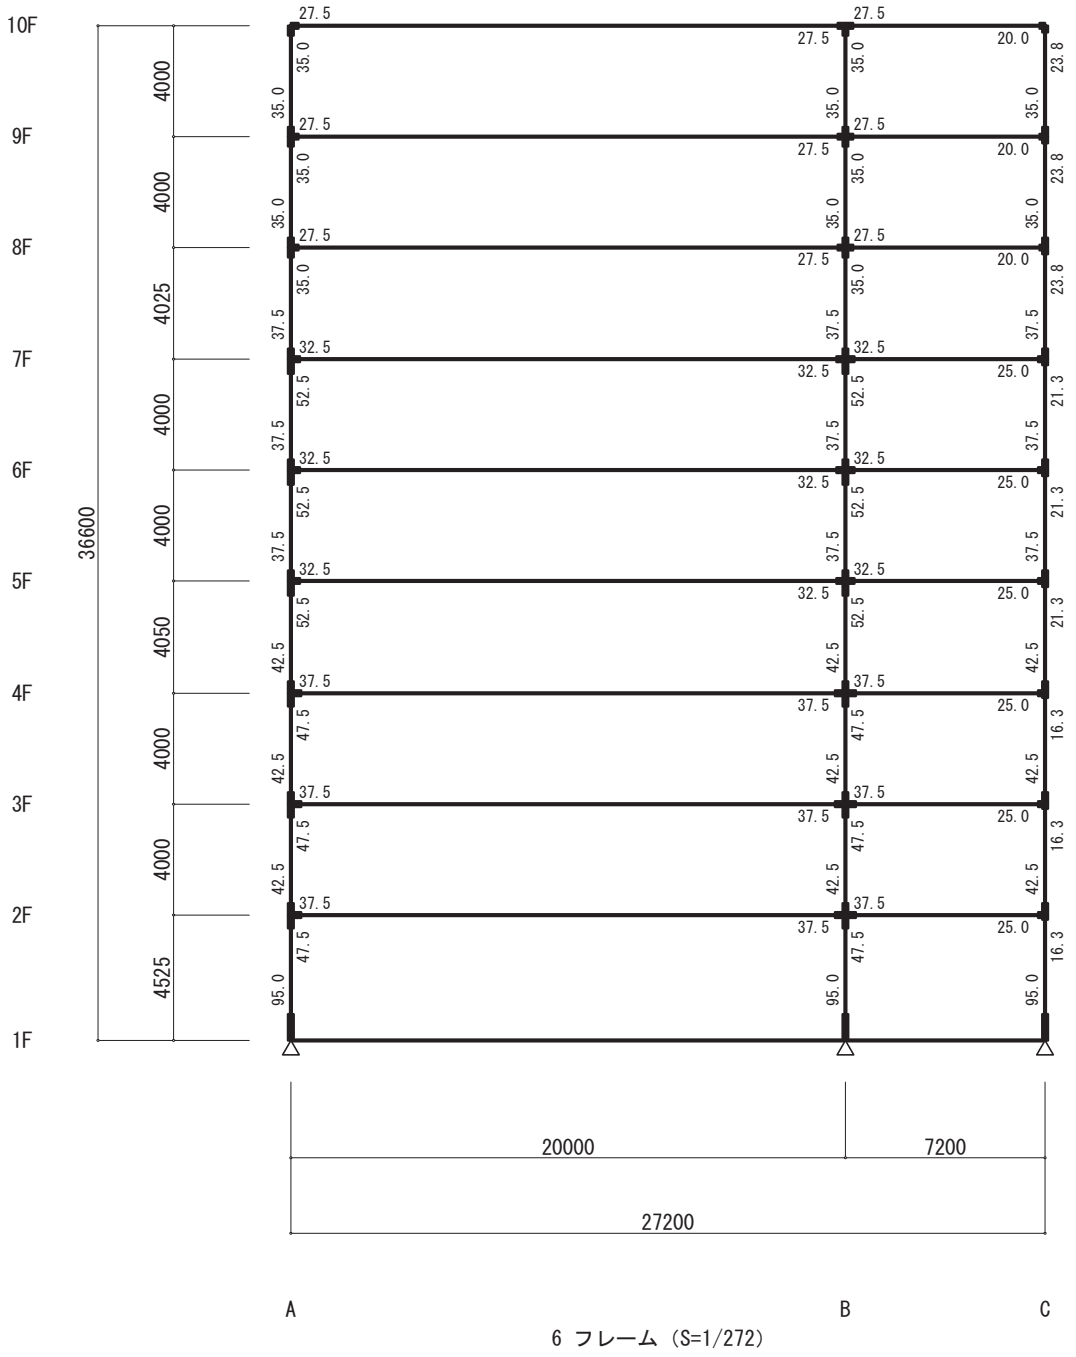

6 フレーム (S=1/272)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

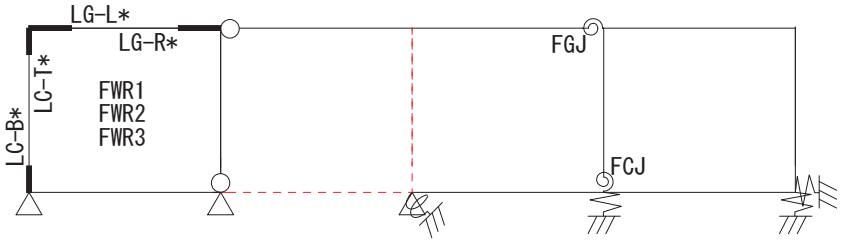


支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　ら　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　　(kN･m/rad)


- - - - - ：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。


壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

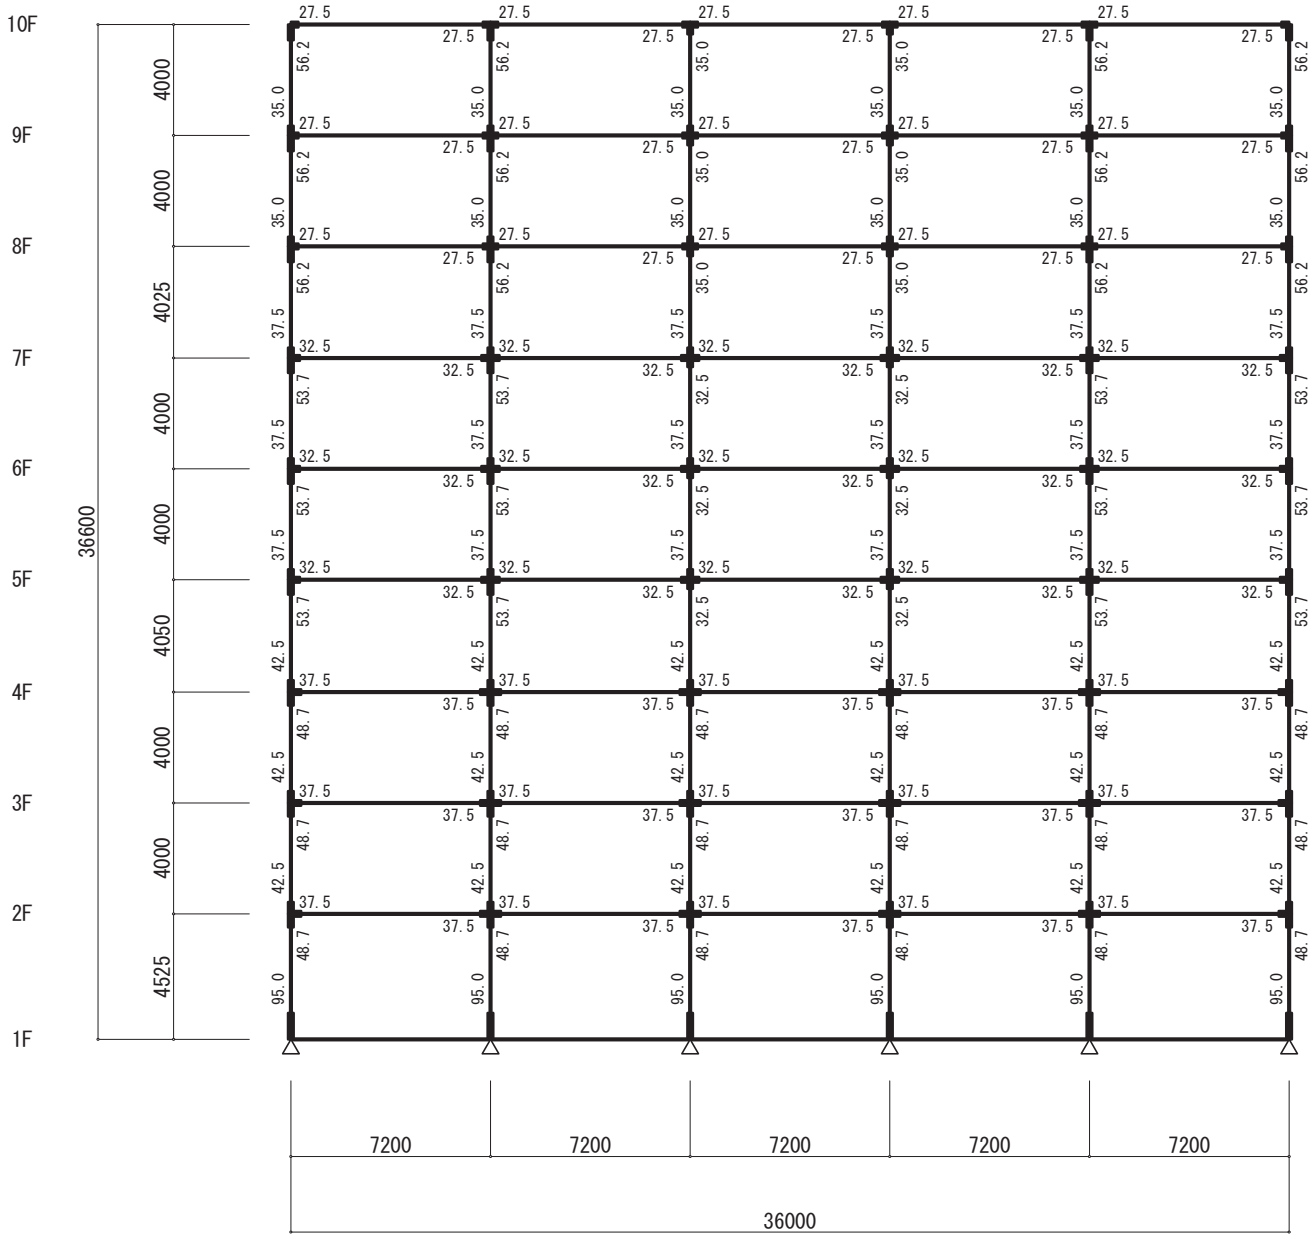
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

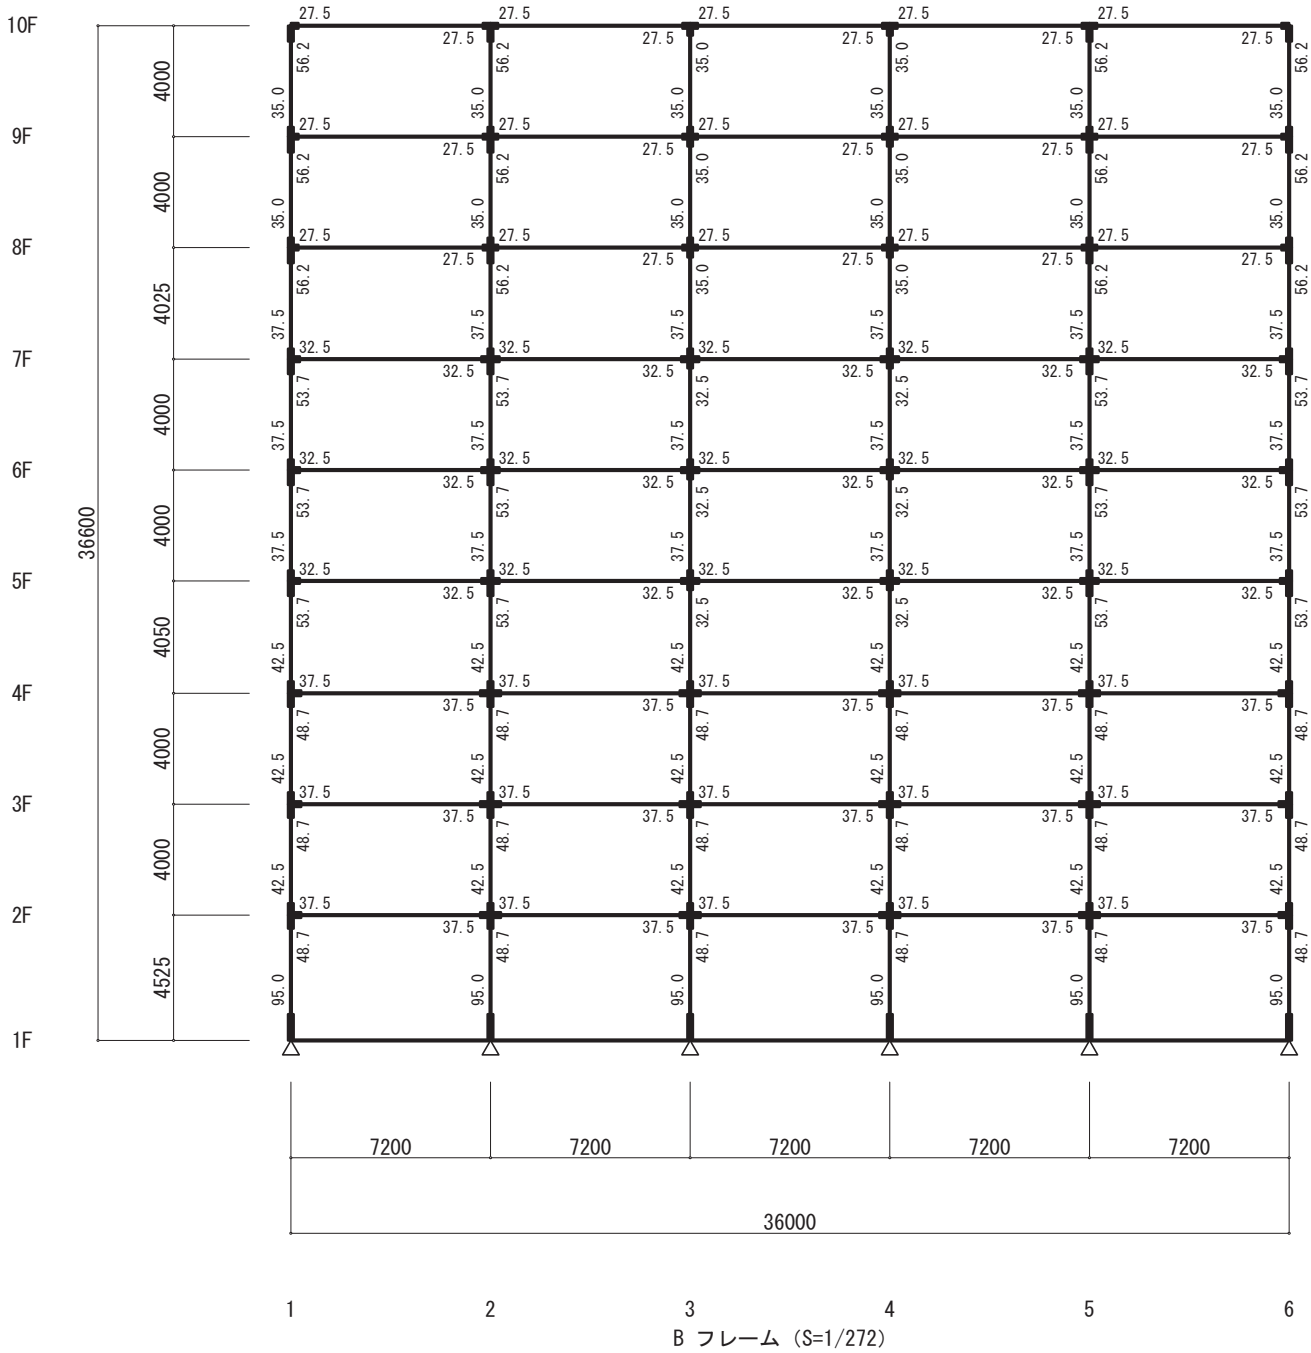
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

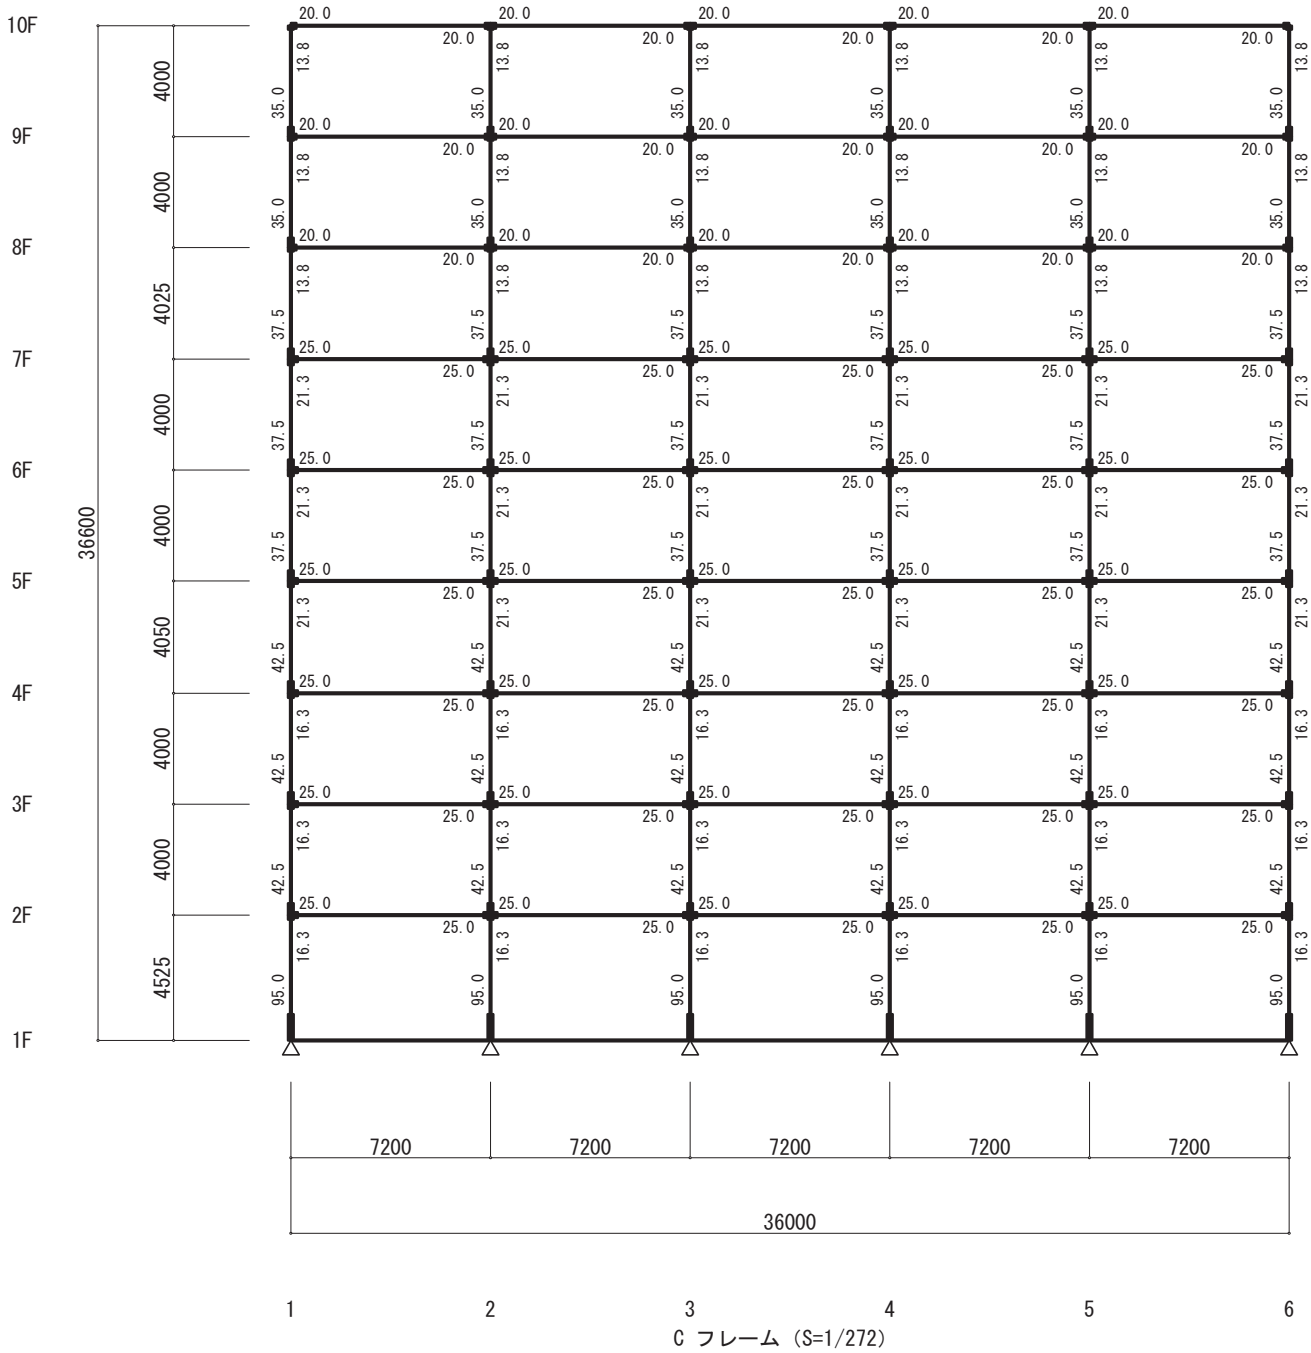
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

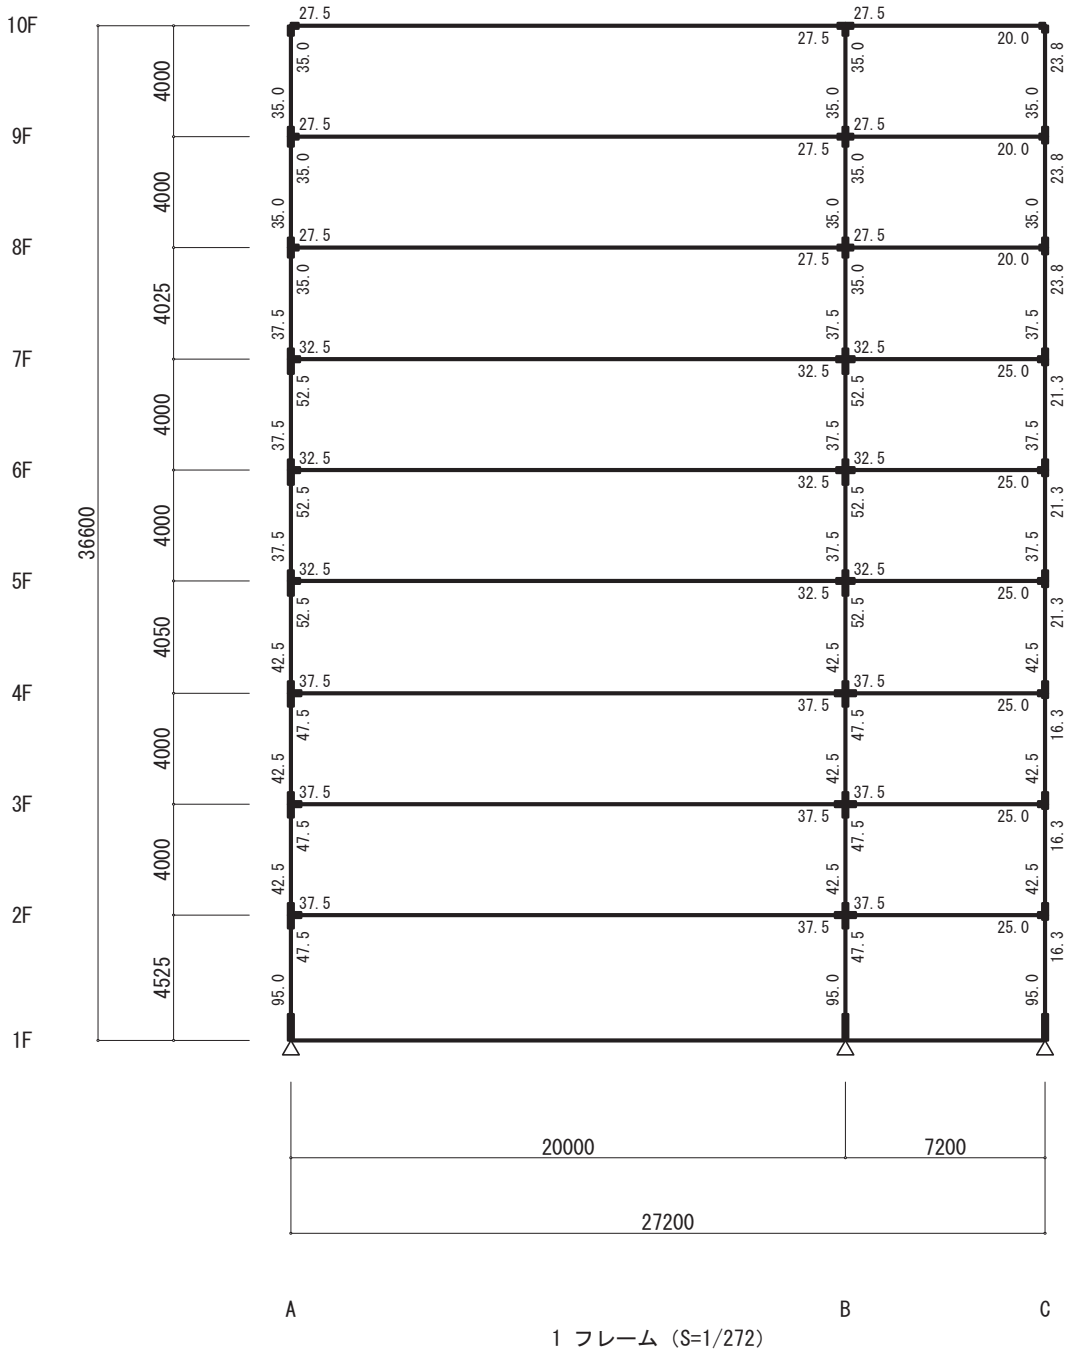
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

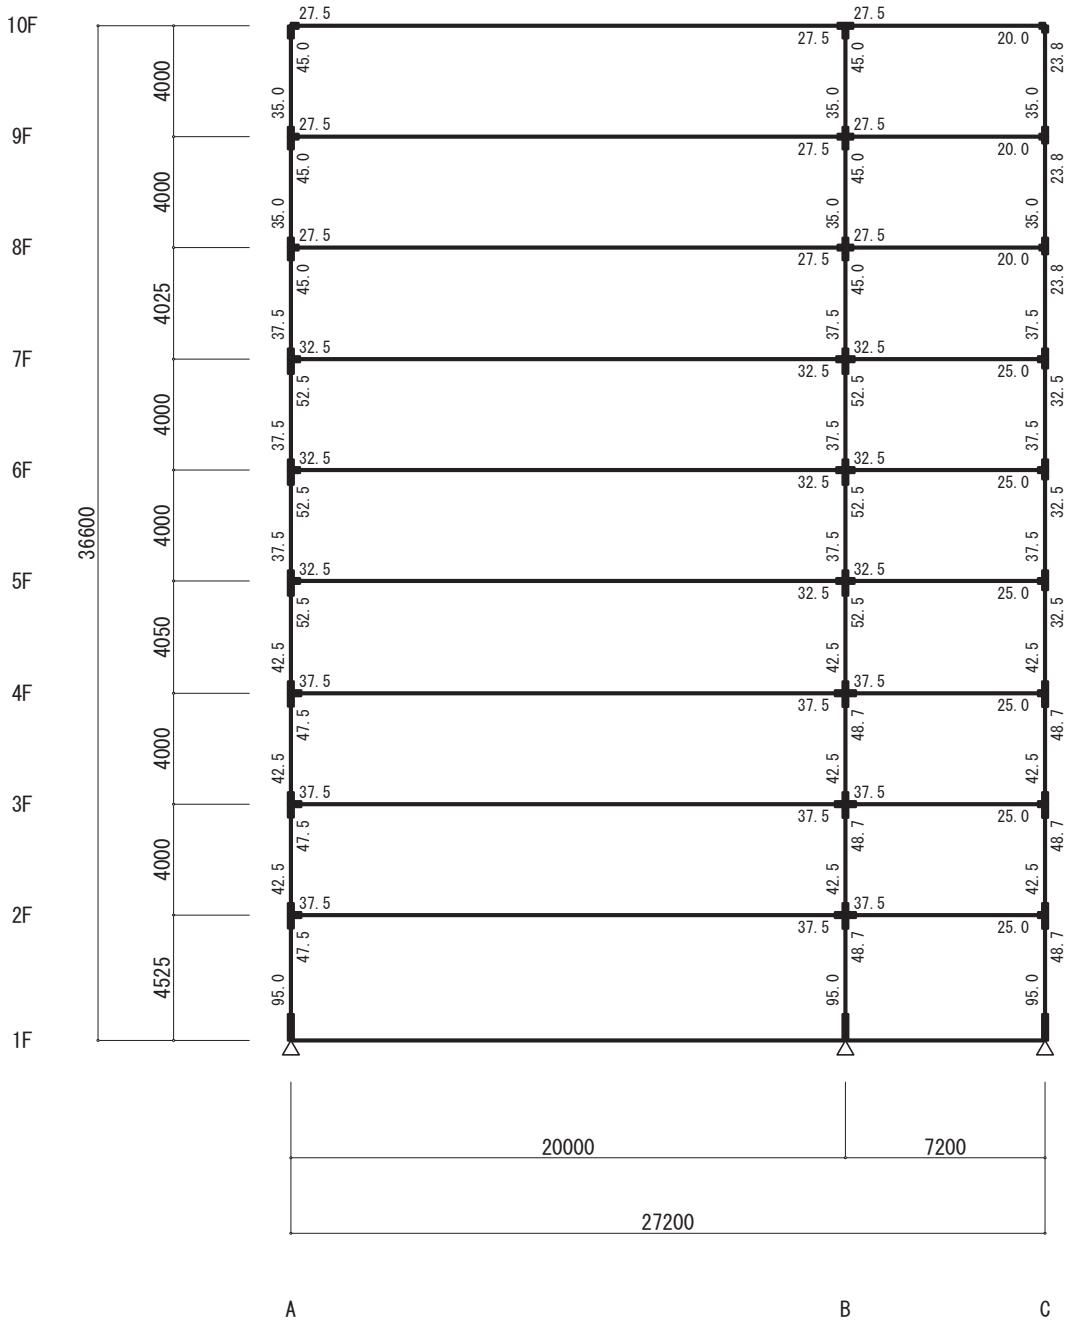
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

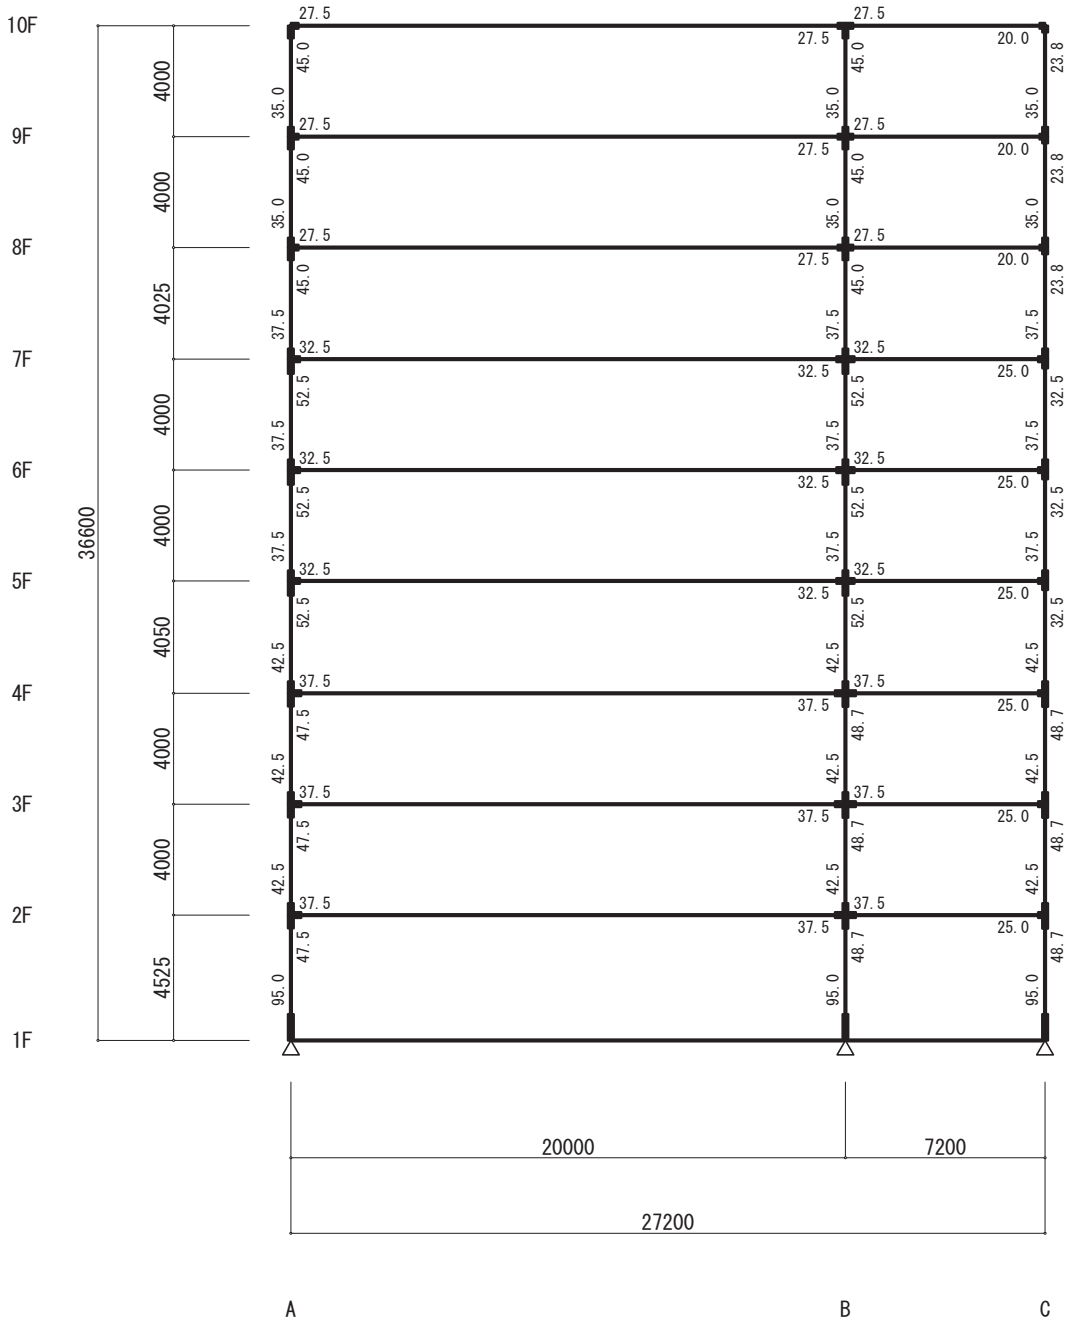
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

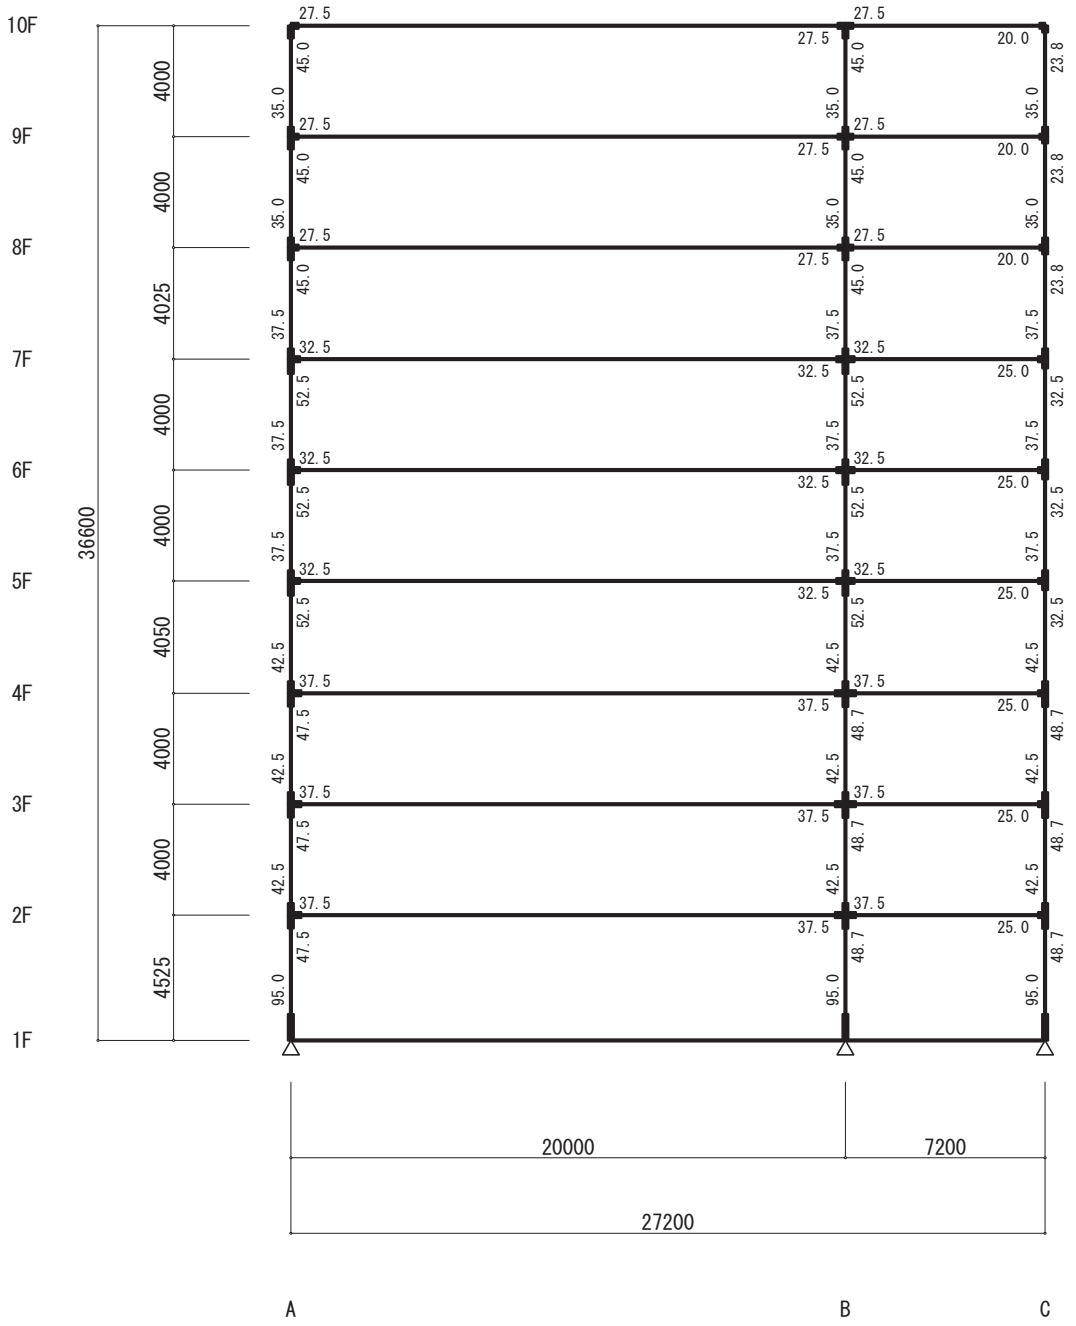
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
27.5
27.5
20.0
45.0
35.0
23.8
37.5
32.5
25.0
52.5
42.5
37.5
47.5
48.7
95.0
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

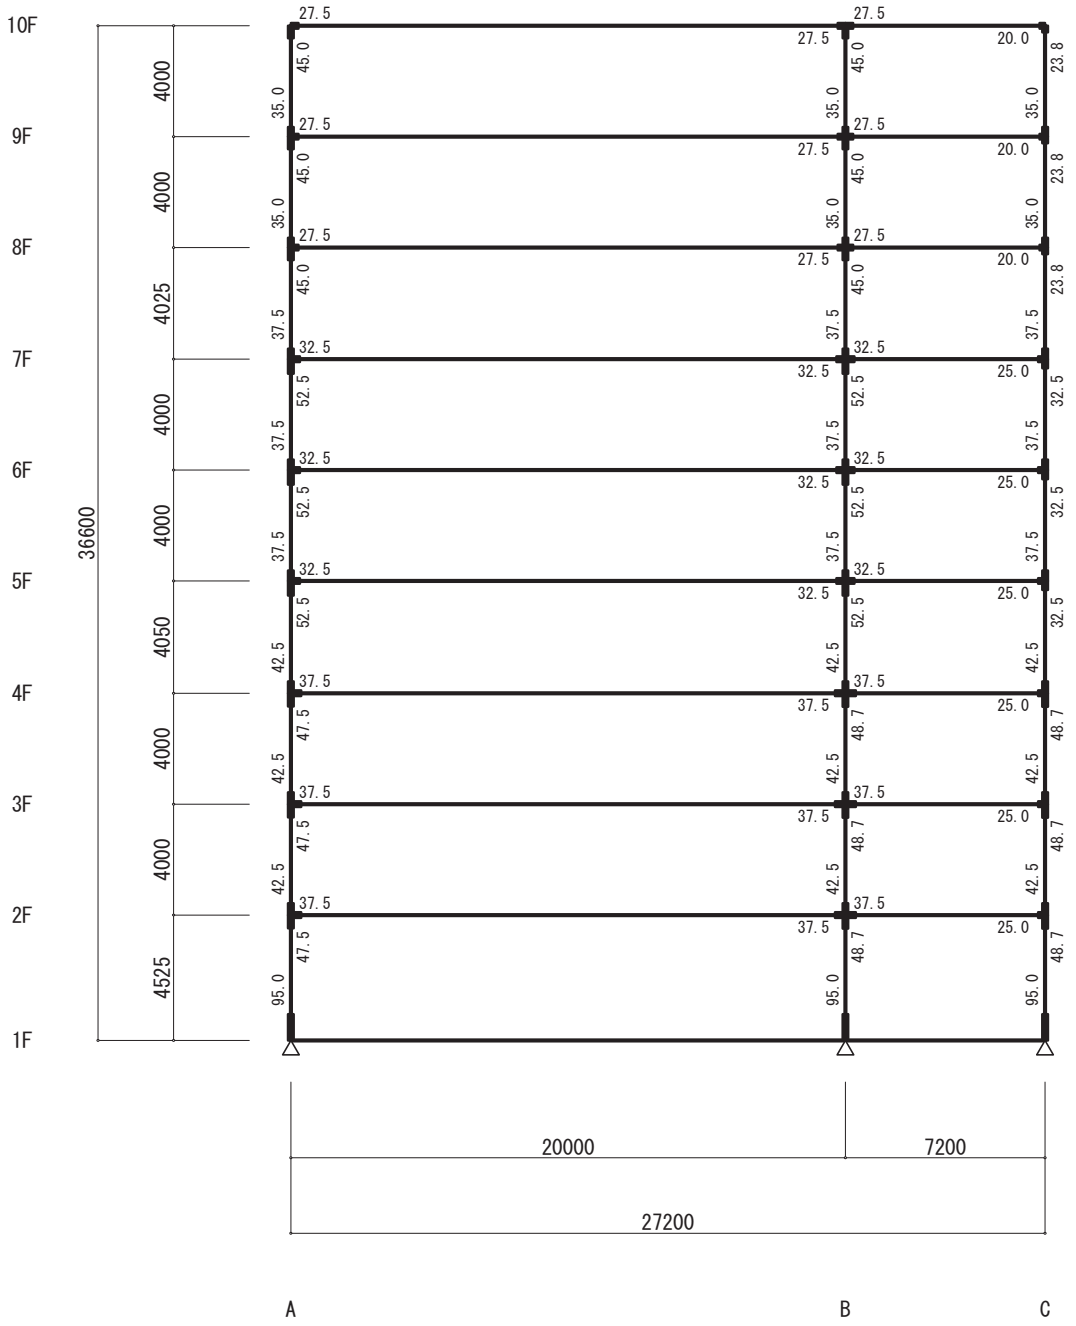
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

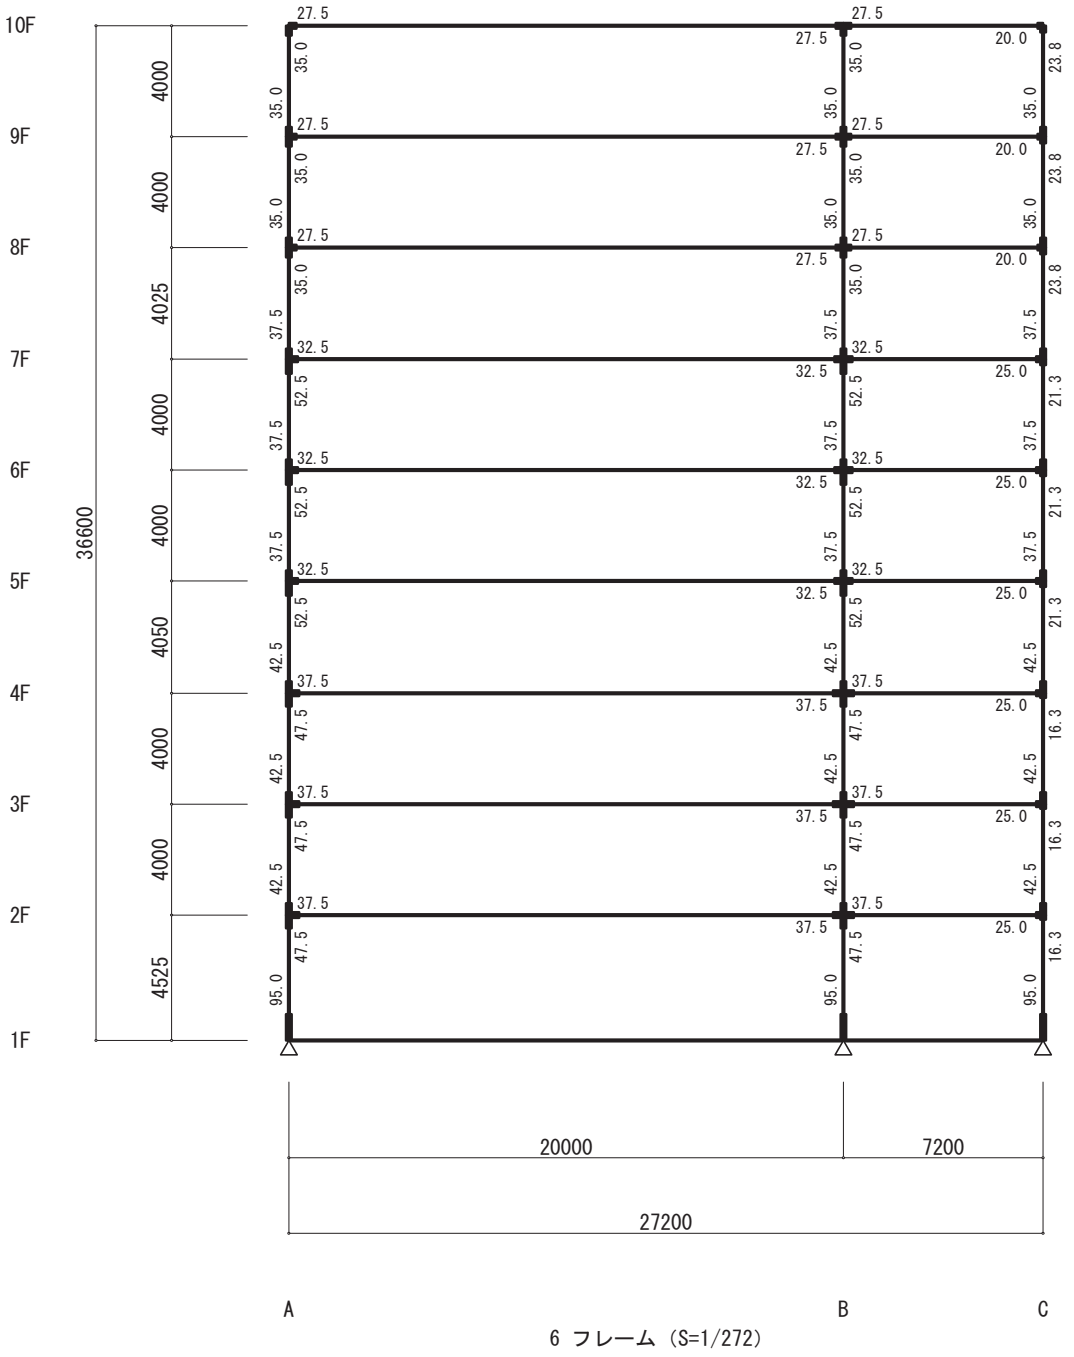

6 フレーム (S=1/272)

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮するスラブ筋断面積		7.10 (cm2)
鉄骨スカラップ孔径		35 (mm)
ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし
	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのＺへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0 (%)

ウェブ欠損率	継手	15（%）
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120（cm）（柱心から）
	右端	120（cm）（柱心から）
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのＺへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0（%）
Ａsの欠損率		0（%）
Ａnの欠損率		0（%）
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4＋15.0･d
	下端	Lo/4＋20.0･d
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(Ｔ)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋　共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋　共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式（0.068）
	柱	終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース
	Ｙ方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		9F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材


はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果


A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

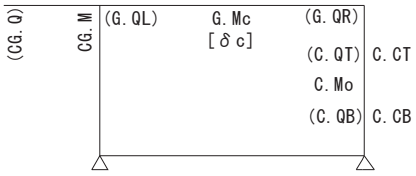


G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

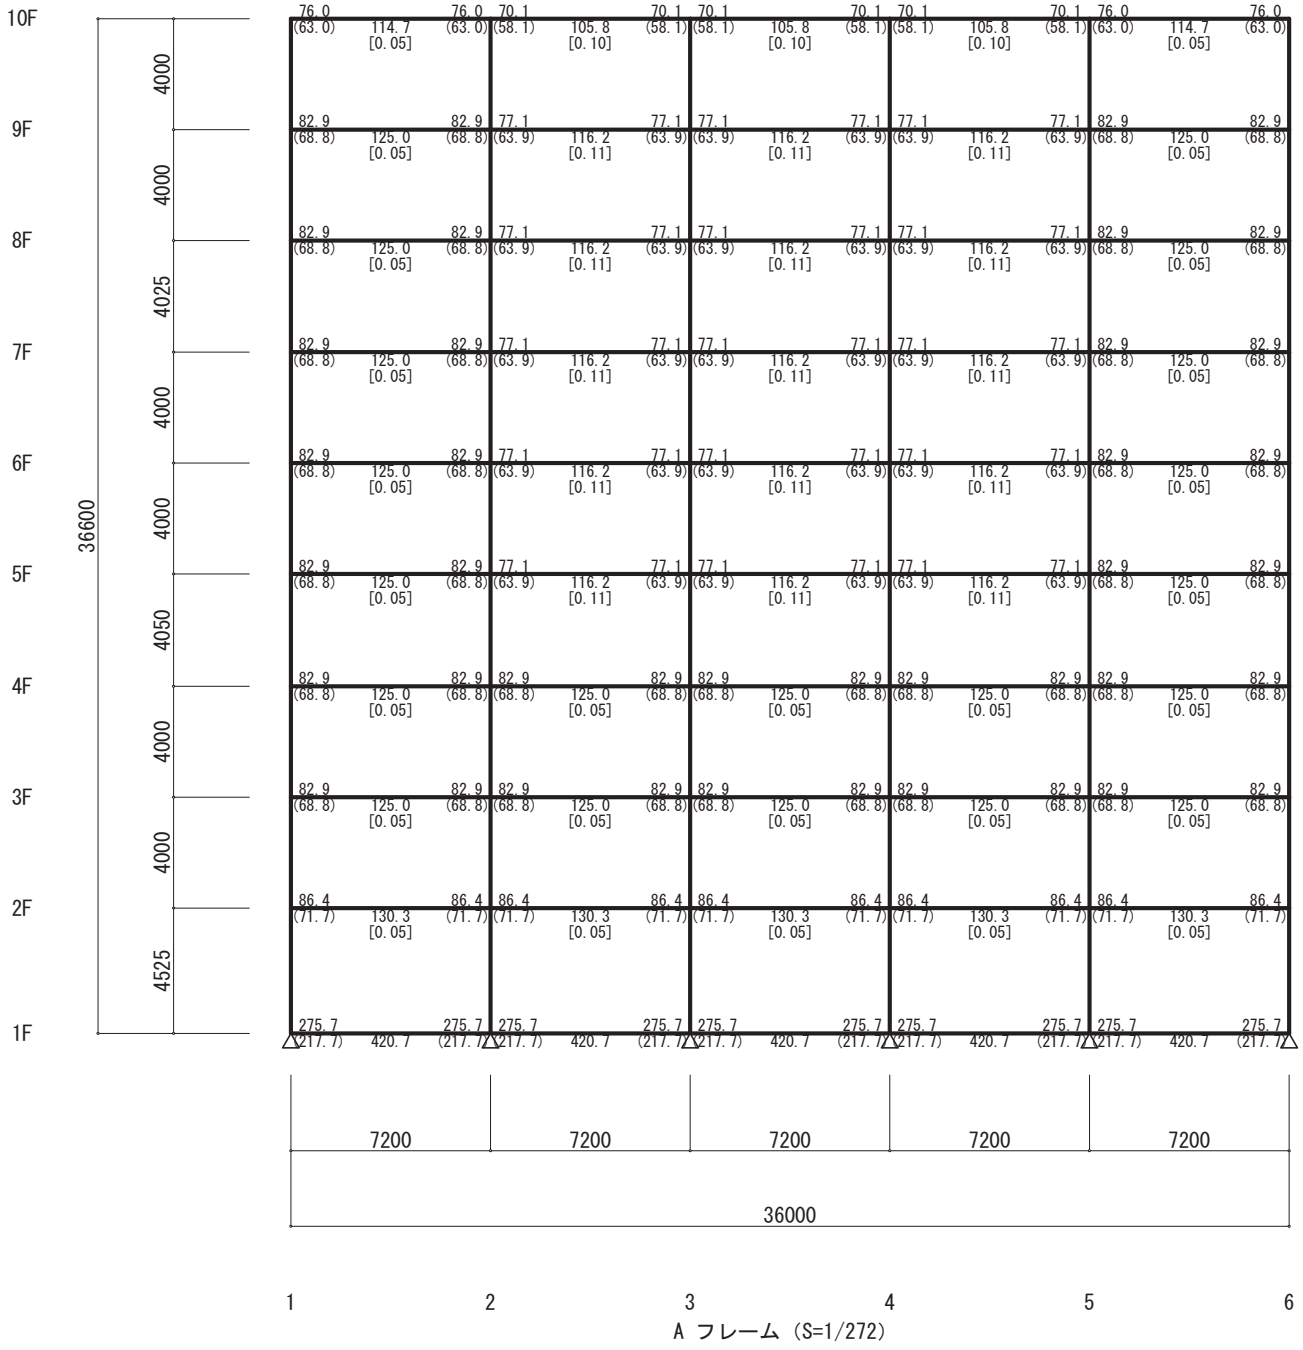

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

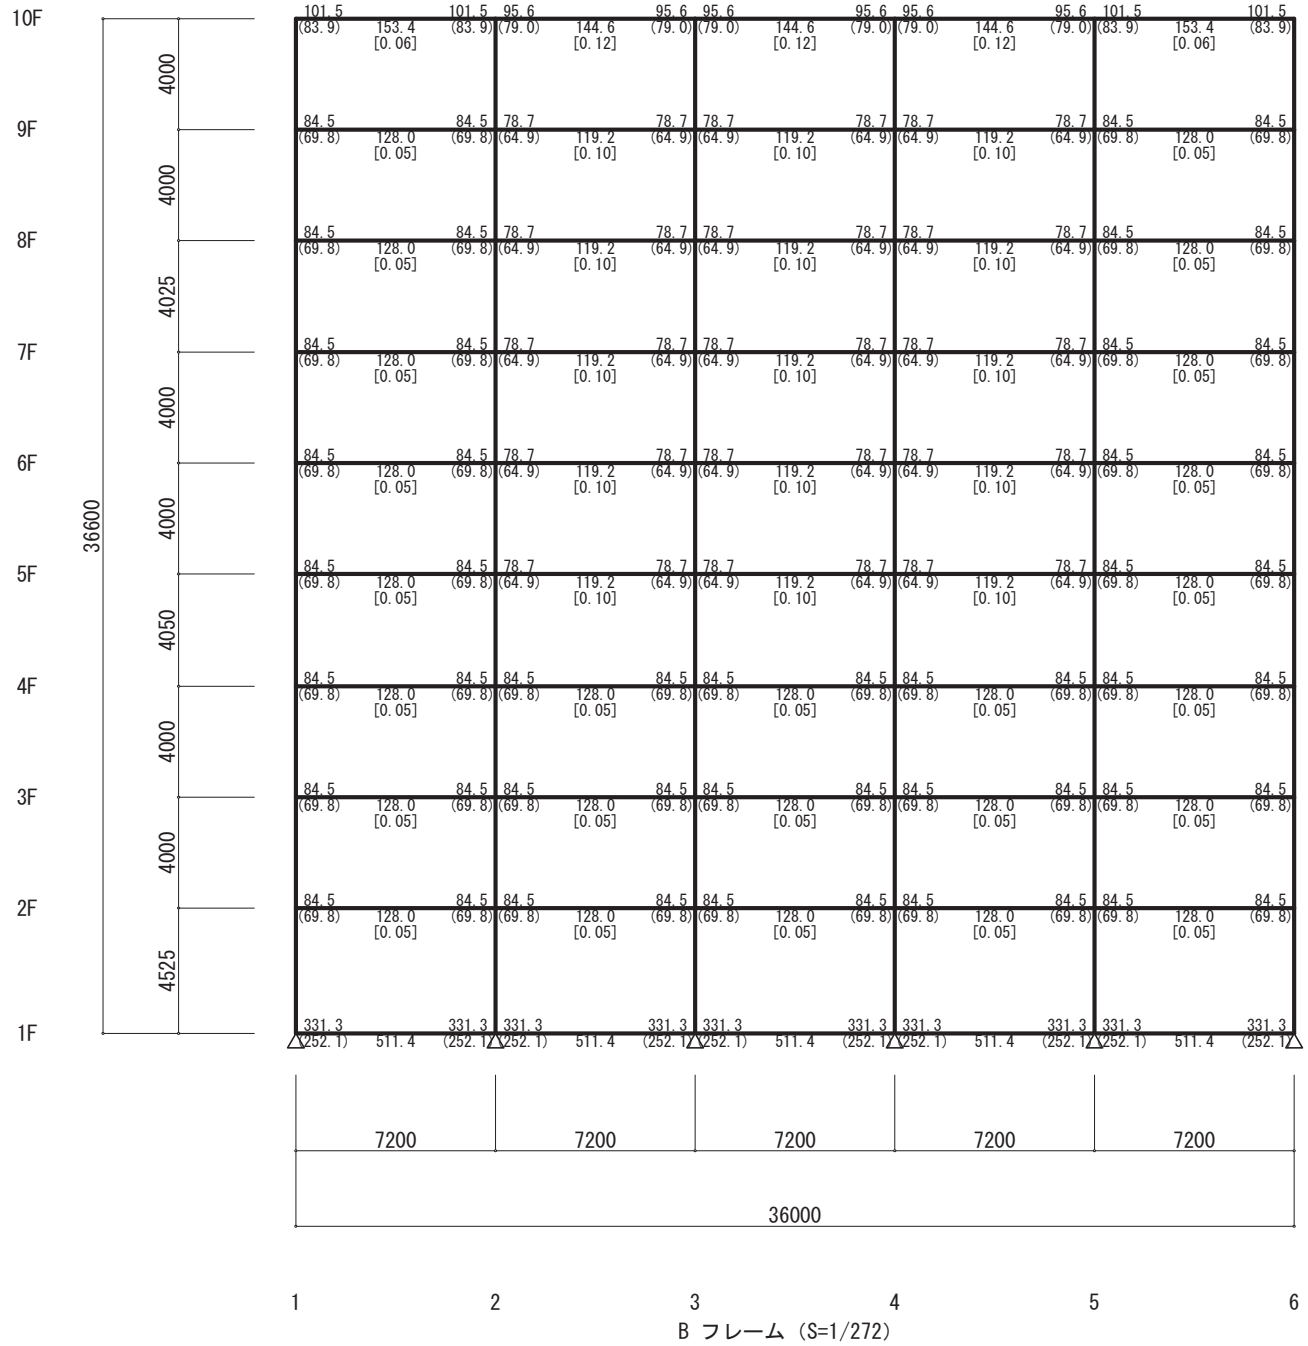


B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

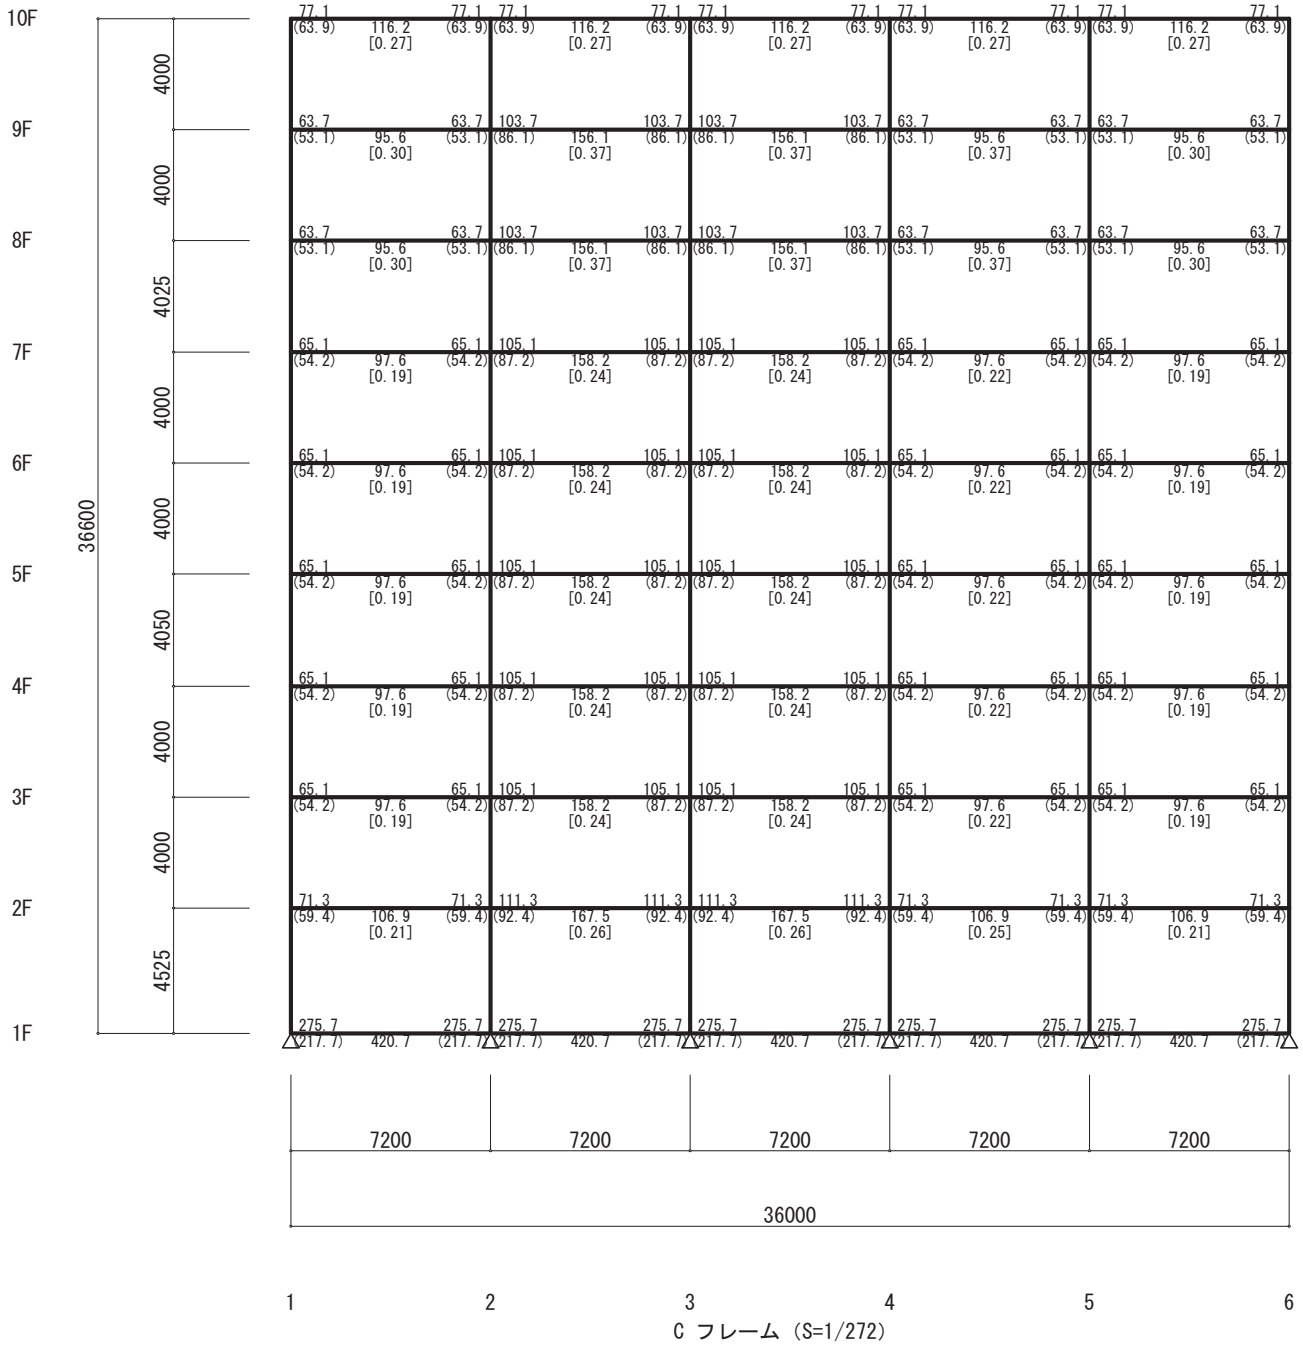

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

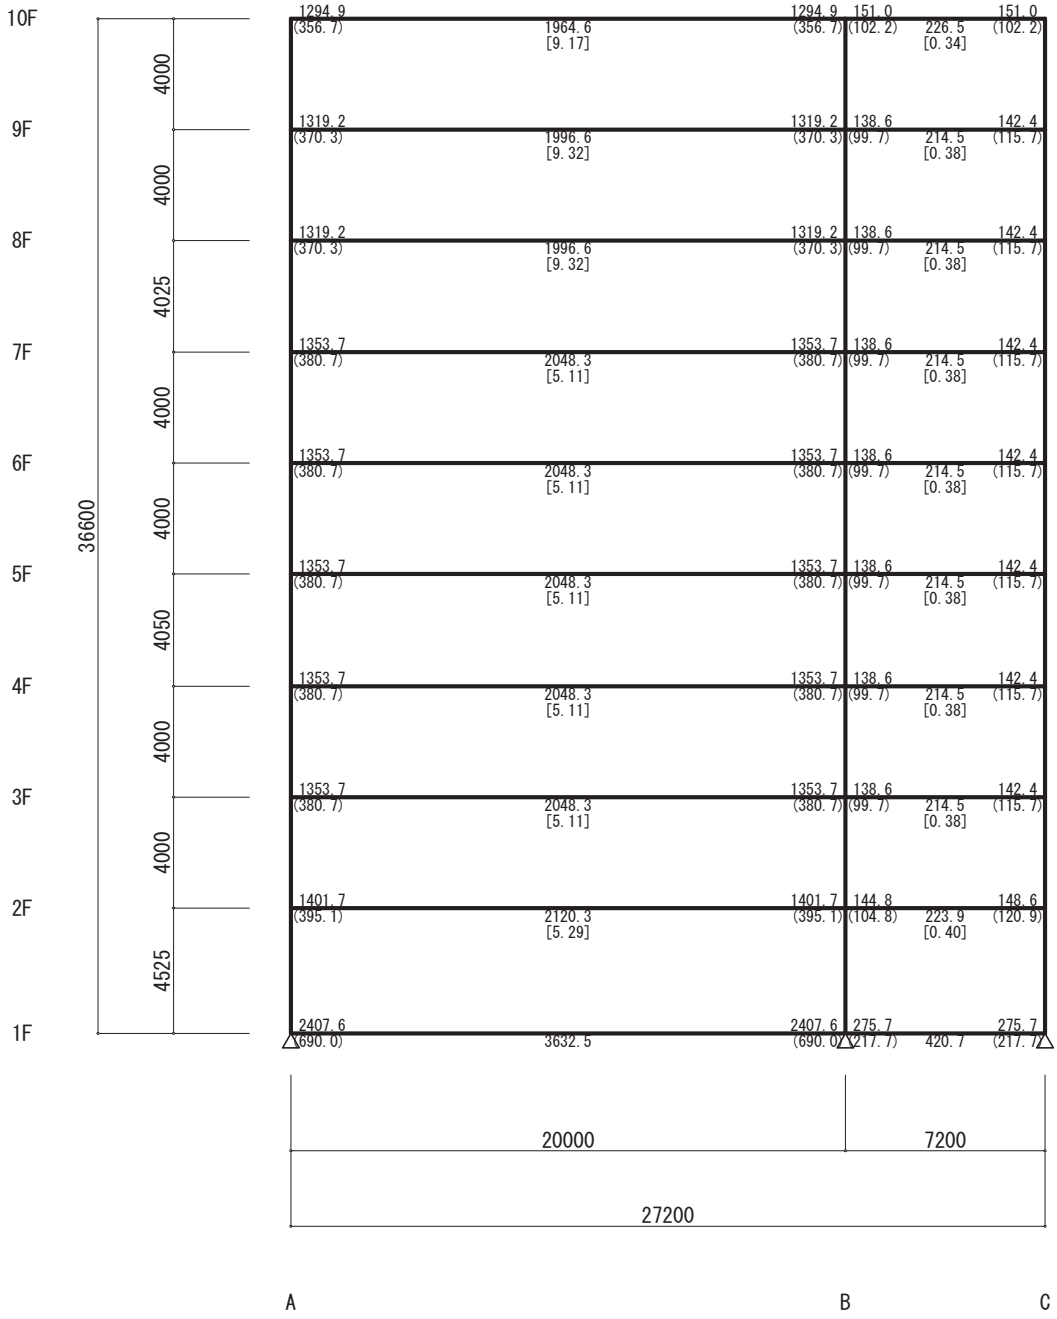


1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

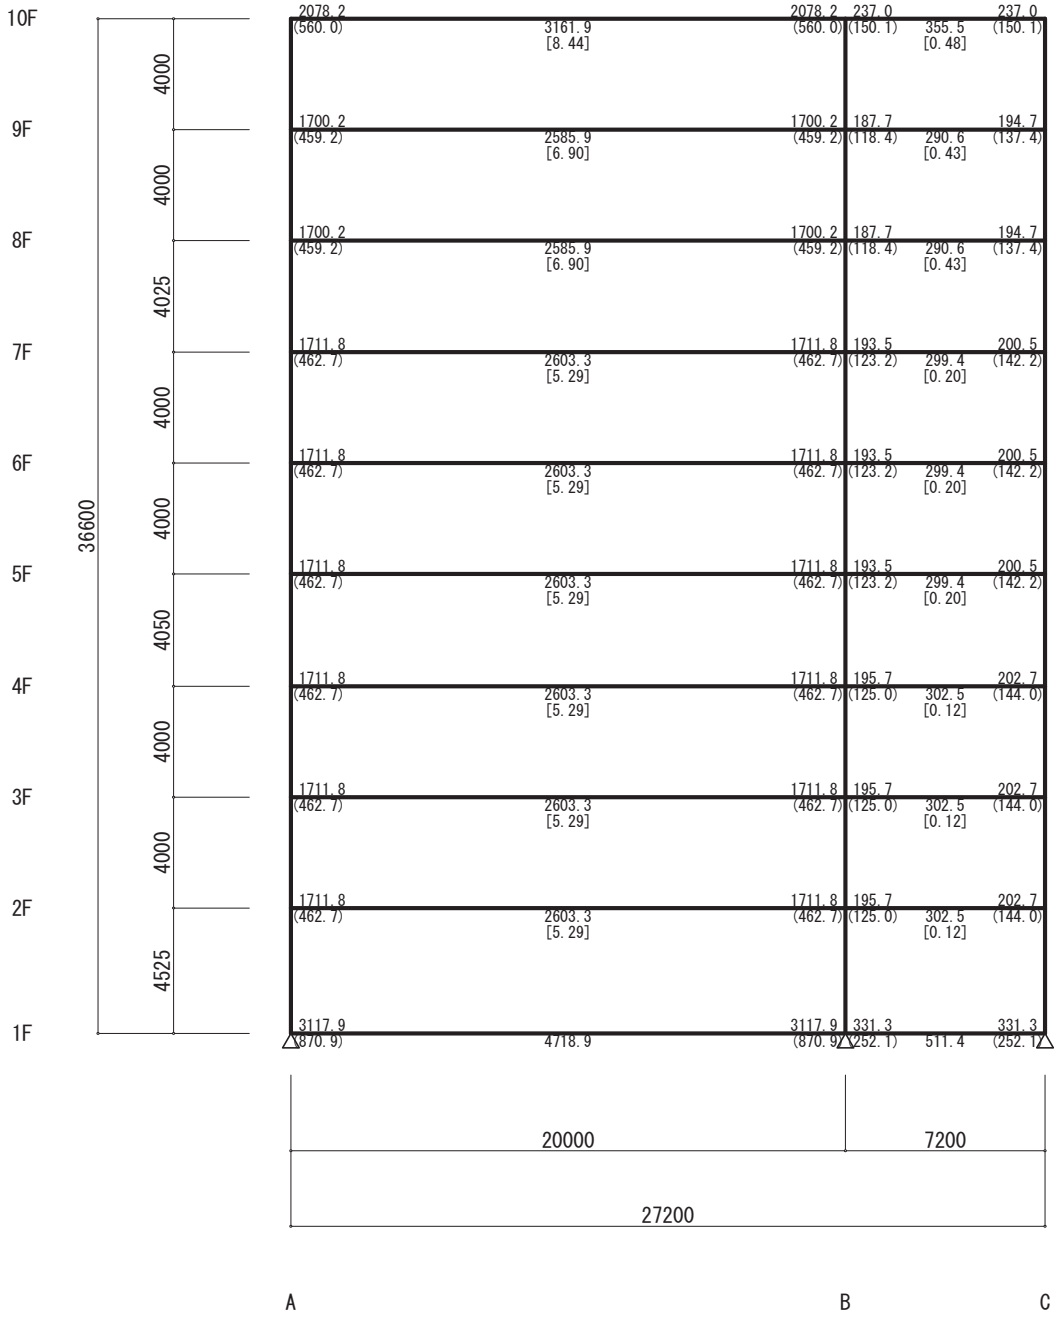


2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

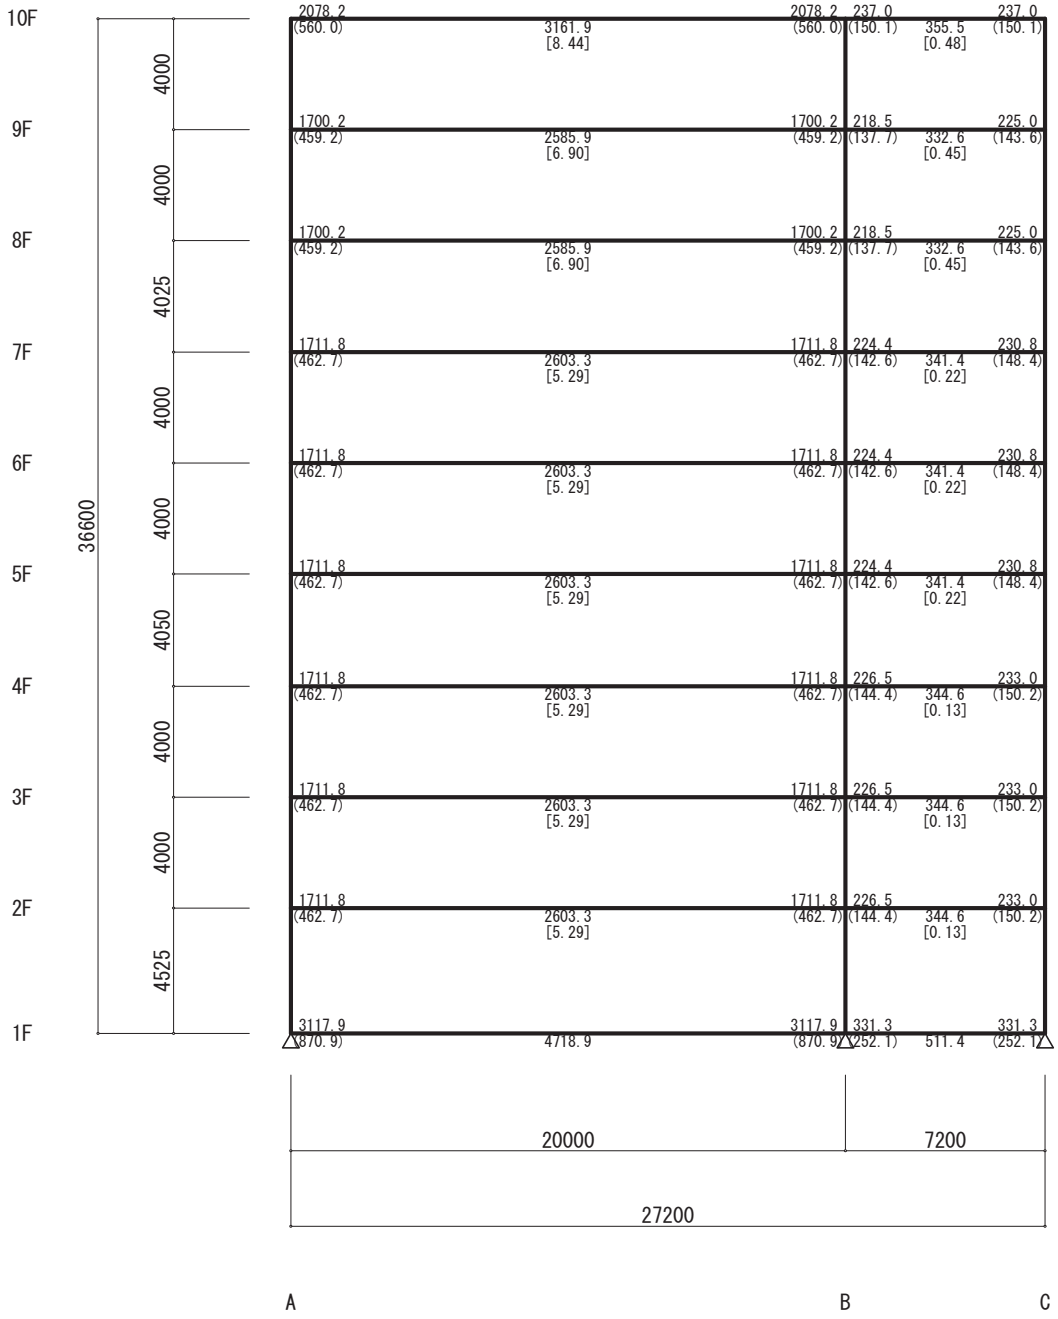


3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

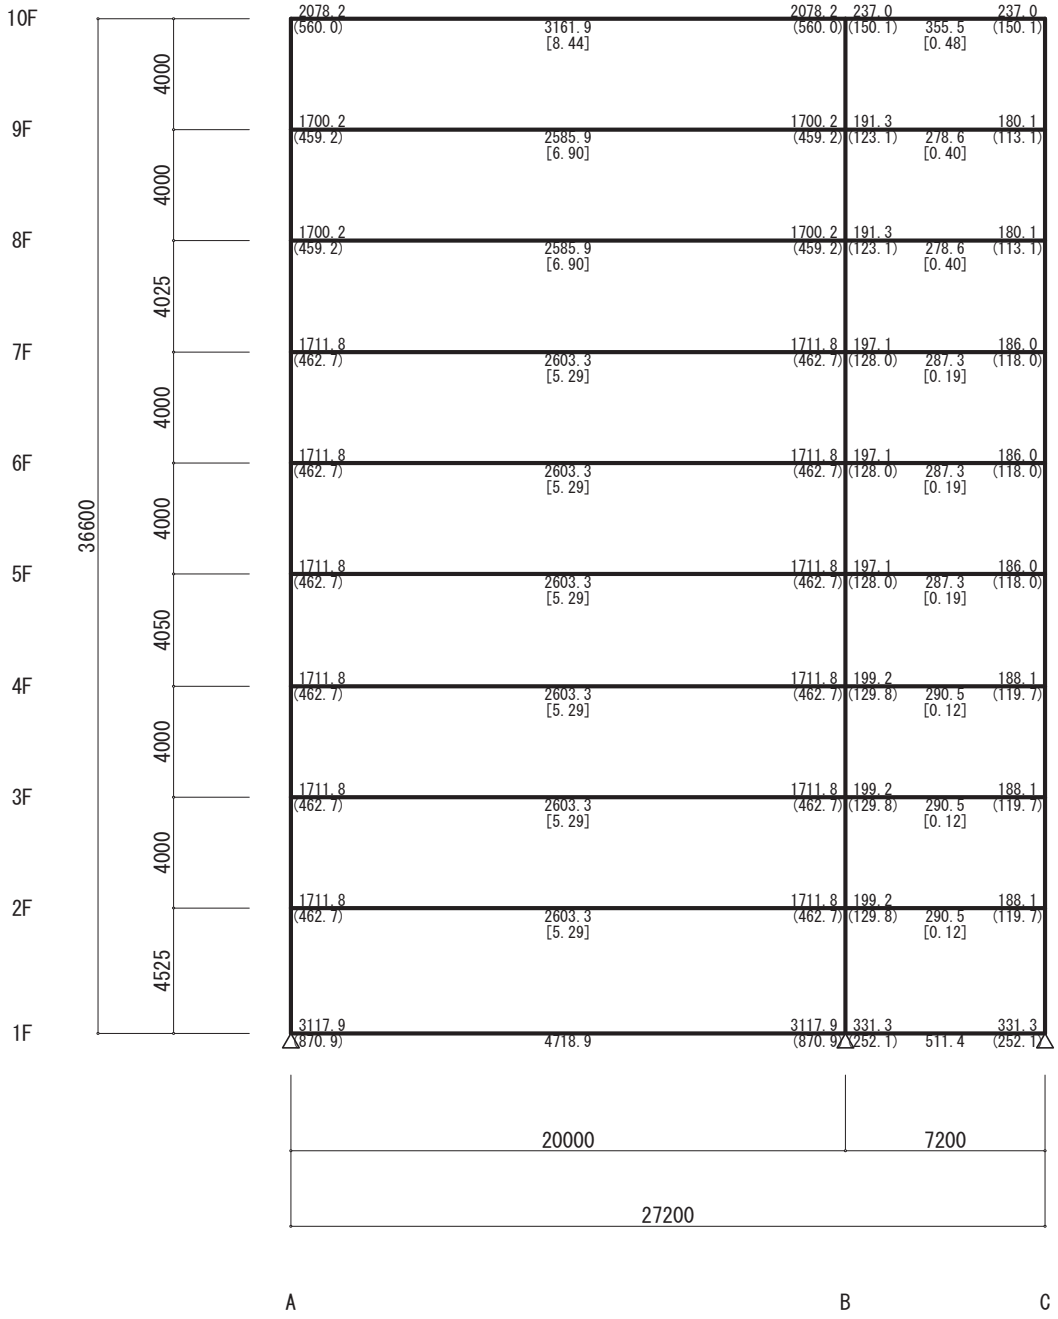


4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

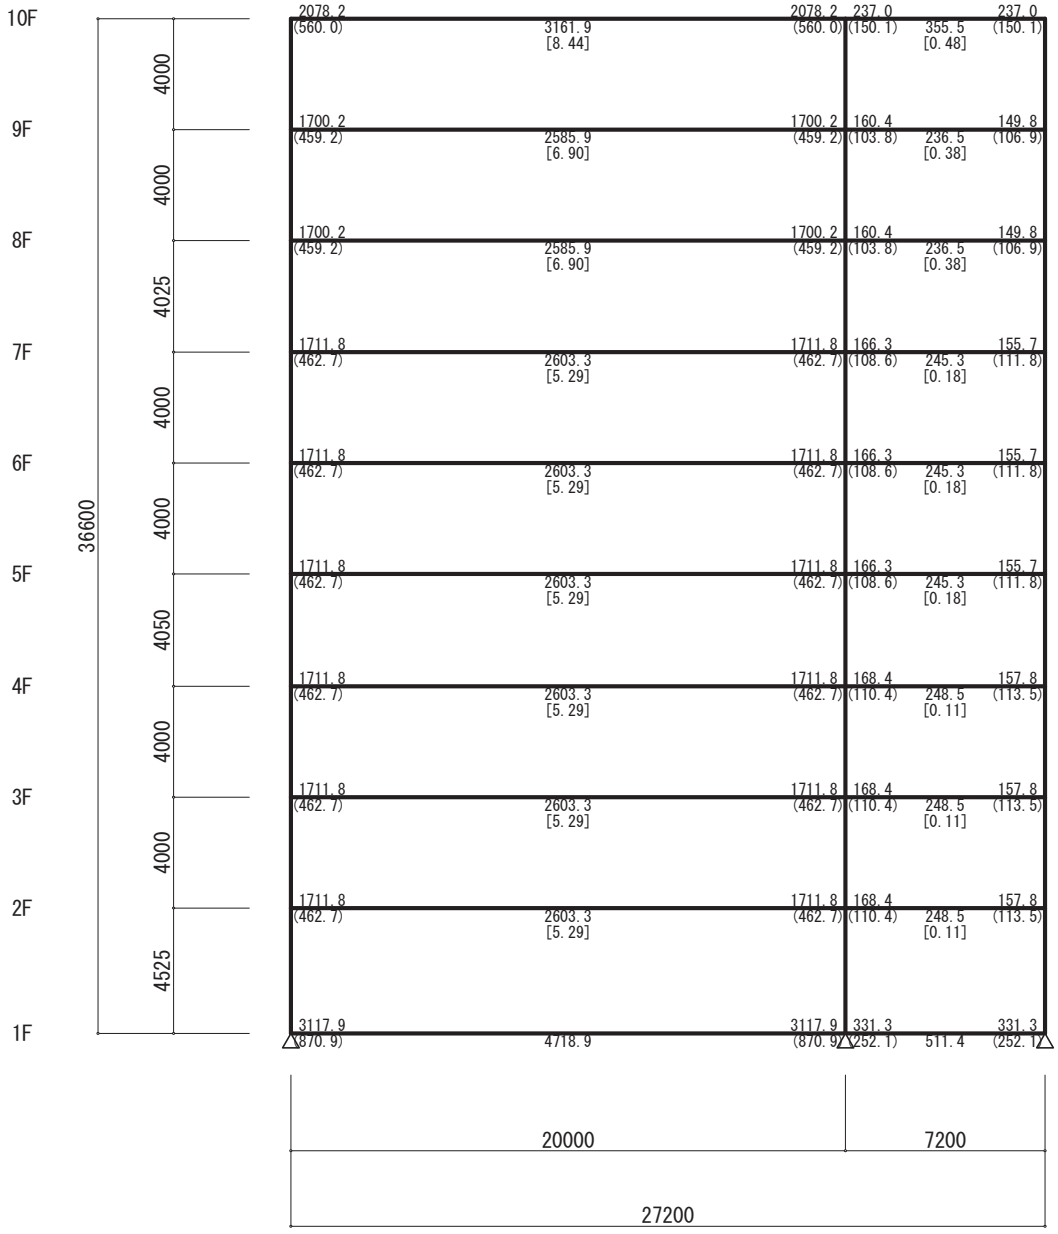

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

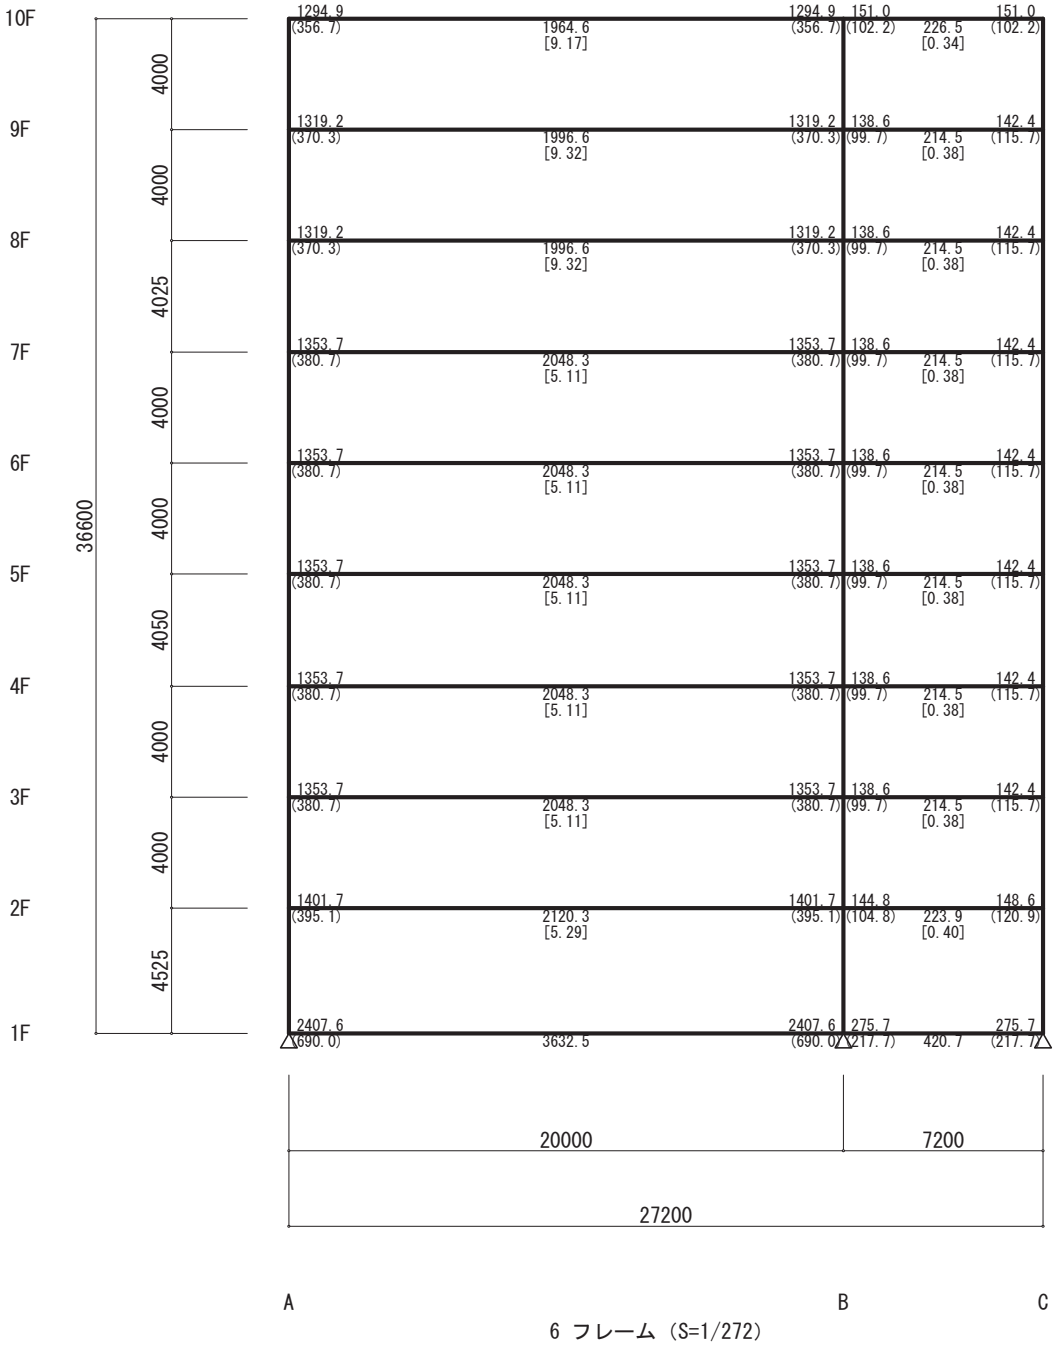

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	76.0	76.0	114.7	63.0	63.0	0.0	0.0	0.048
	2	3	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100
	3	4	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100
	4	5	70.1	70.1	105.8	58.1	58.1	0.0	0.0	0.100
	5	6	76.0	76.0	114.7	63.0	63.0	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
8F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
7F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
6F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
5F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.110
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
4F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	3	4	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	4	5	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
3F	1	2	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	2	3	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	3	4	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	4	5	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
	5	6	82.9	82.9	125.0	68.8	68.8	0.0	0.0	0.052
2F	1	2	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	2	3	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	3	4	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	4	5	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
	5	6	86.4	86.4	130.3	71.7	71.7	0.0	0.0	0.054
1F	1	2	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	2	3	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	3	4	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	4	5	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	5	6	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	101.5	101.5	153.4	83.9	83.9	0.0	0.0	0.058
	2	3	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	3	4	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	4	5	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	5	6	101.5	101.5	153.4	83.9	83.9	0.0	0.0	0.058
9F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
8F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
7F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	3	4	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	4	5	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	
	2	3	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	
	3	4	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	
	4	5	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	
	5	6	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
9F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
8F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	2	3	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	3	4	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	4	5	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	
	5	6	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	1294.9	1294.9	1964.6	356.7	356.7	0.0	0.0	9.171
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
9F	A	B	1319.2	1319.2	1996.6	370.3	370.3	0.0	0.0	9.320
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1319.2	1319.2	1996.6	370.3	370.3	0.0	0.0	9.320
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1401.7	1401.7	2120.3	395.1	395.1	0.0	0.0	5.288
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	2407.6	2407.6	3632.5	690.0	690.0	0.0	0.0	
	B	C	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	193.5	200.5	299.4	123.2	142.2	0.0	0.0	0.203
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	193.5	200.5	299.4	123.2	142.2	0.0	0.0	0.203
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291

2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	B	C	193.5	200.5	299.4	123.2	142.2	0.0	0.0	0.203
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	3117.9	3117.9	4718.9	870.9	870.9	0.0	0.0	
	B	C	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	224.4	230.8	341.4	142.6	148.4	0.0	0.0	0.216
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	224.4	230.8	341.4	142.6	148.4	0.0	0.0	0.216
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	224.4	230.8	341.4	142.6	148.4	0.0	0.0	0.216
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	3117.9	3117.9	4718.9	870.9	870.9	0.0	0.0	
	B	C	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	197.1	186.0	287.3	128.0	118.0	0.0	0.0	0.193
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	197.1	186.0	287.3	128.0	118.0	0.0	0.0	0.193
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	197.1	186.0	287.3	128.0	118.0	0.0	0.0	0.193
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	3117.9	3117.9	4718.9	870.9	870.9	0.0	0.0	
	B	C	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	166.3	155.7	245.3	108.6	111.8	0.0	0.0	0.177
6F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	166.3	155.7	245.3	108.6	111.8	0.0	0.0	0.177
5F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	166.3	155.7	245.3	108.6	111.8	0.0	0.0	0.177
4F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
3F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	3117.9	3117.9	4718.9	870.9	870.9	0.0	0.0	
	B	C	331.3	331.3	511.4	252.1	252.1	0.0	0.0	


6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	1294.9	1294.9	1964.6	356.7	356.7	0.0	0.0	9.171
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
9F	A	B	1319.2	1319.2	1996.6	370.3	370.3	0.0	0.0	9.320
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	1319.2	1319.2	1996.6	370.3	370.3	0.0	0.0	9.320
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	1353.7	1353.7	2048.3	380.7	380.7	0.0	0.0	5.109
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	1401.7	1401.7	2120.3	395.1	395.1	0.0	0.0	5.288
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	2407.6	2407.6	3632.5	690.0	690.0	0.0	0.0	
	B	C	275.7	275.7	420.7	217.7	217.7	0.0	0.0	


A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

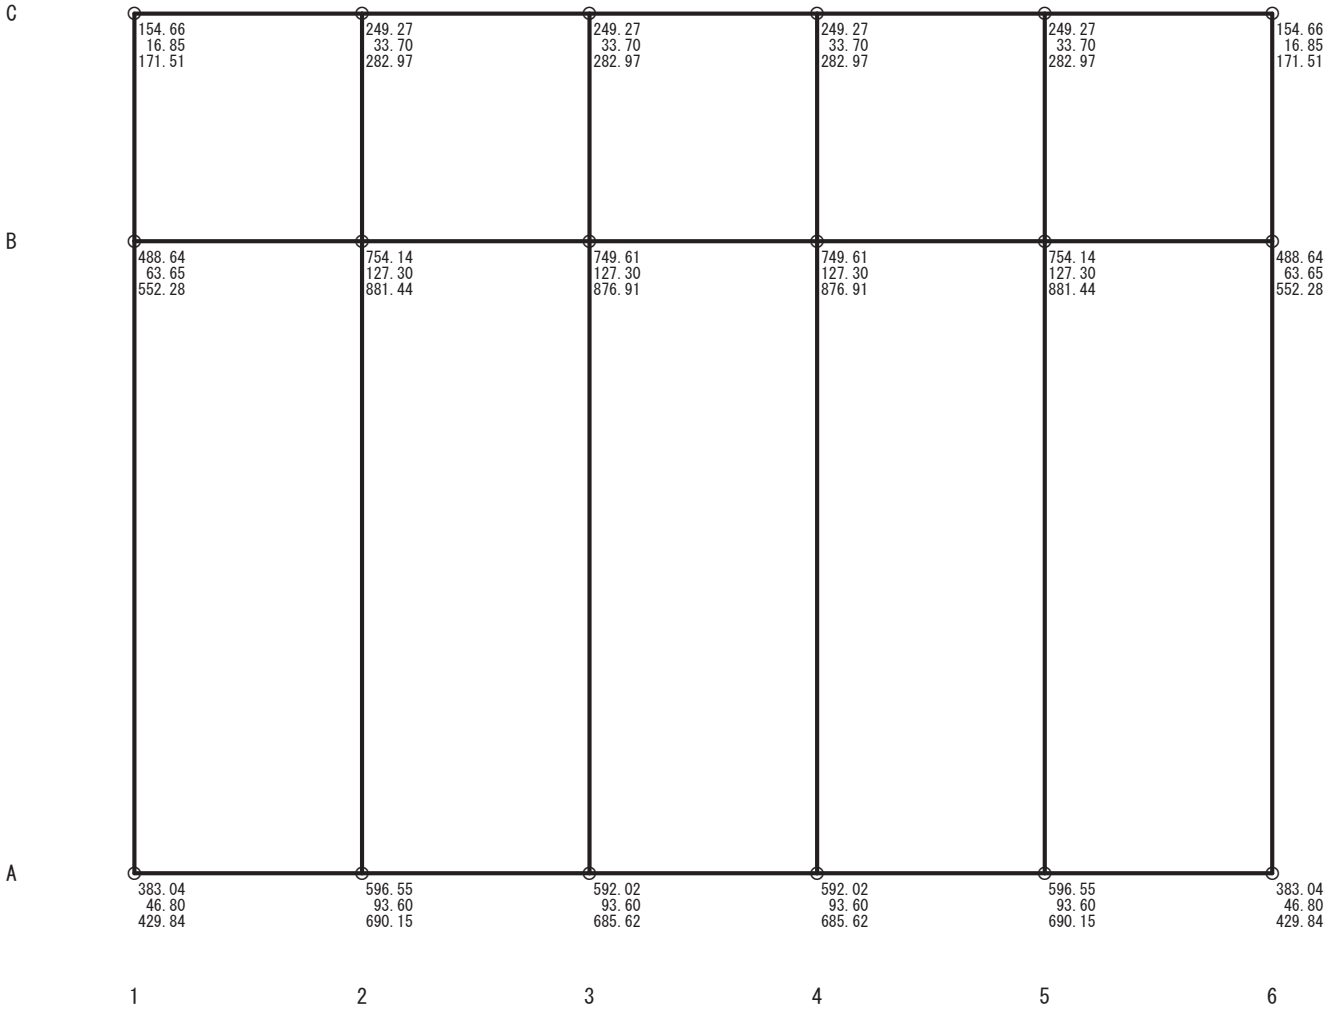


10F 層　合計 : 9707.36 (kN) (S=1/239)

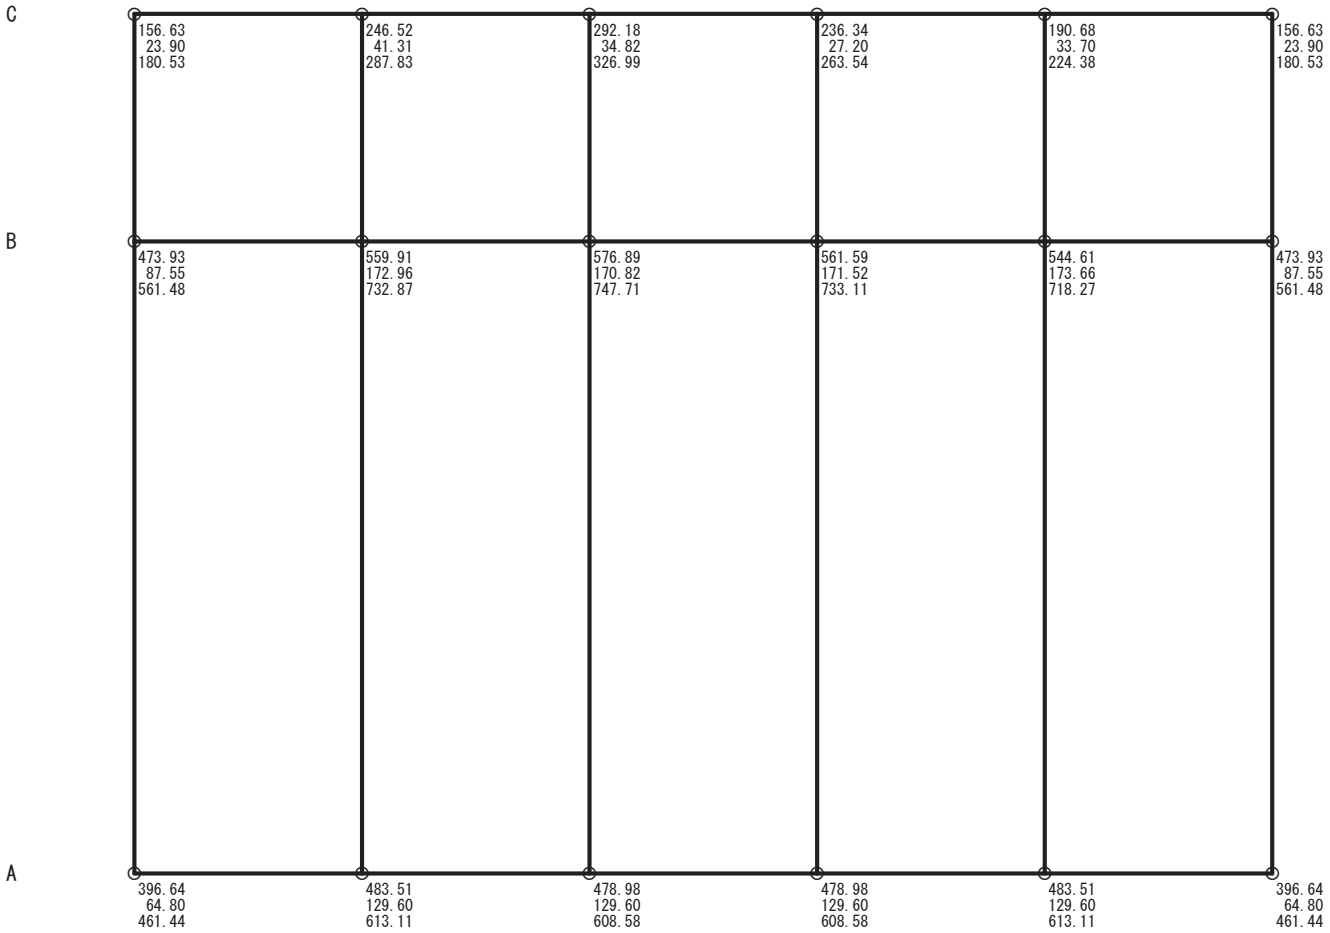


9F 層　合計 : 8884.98 (kN) (S=1/239)

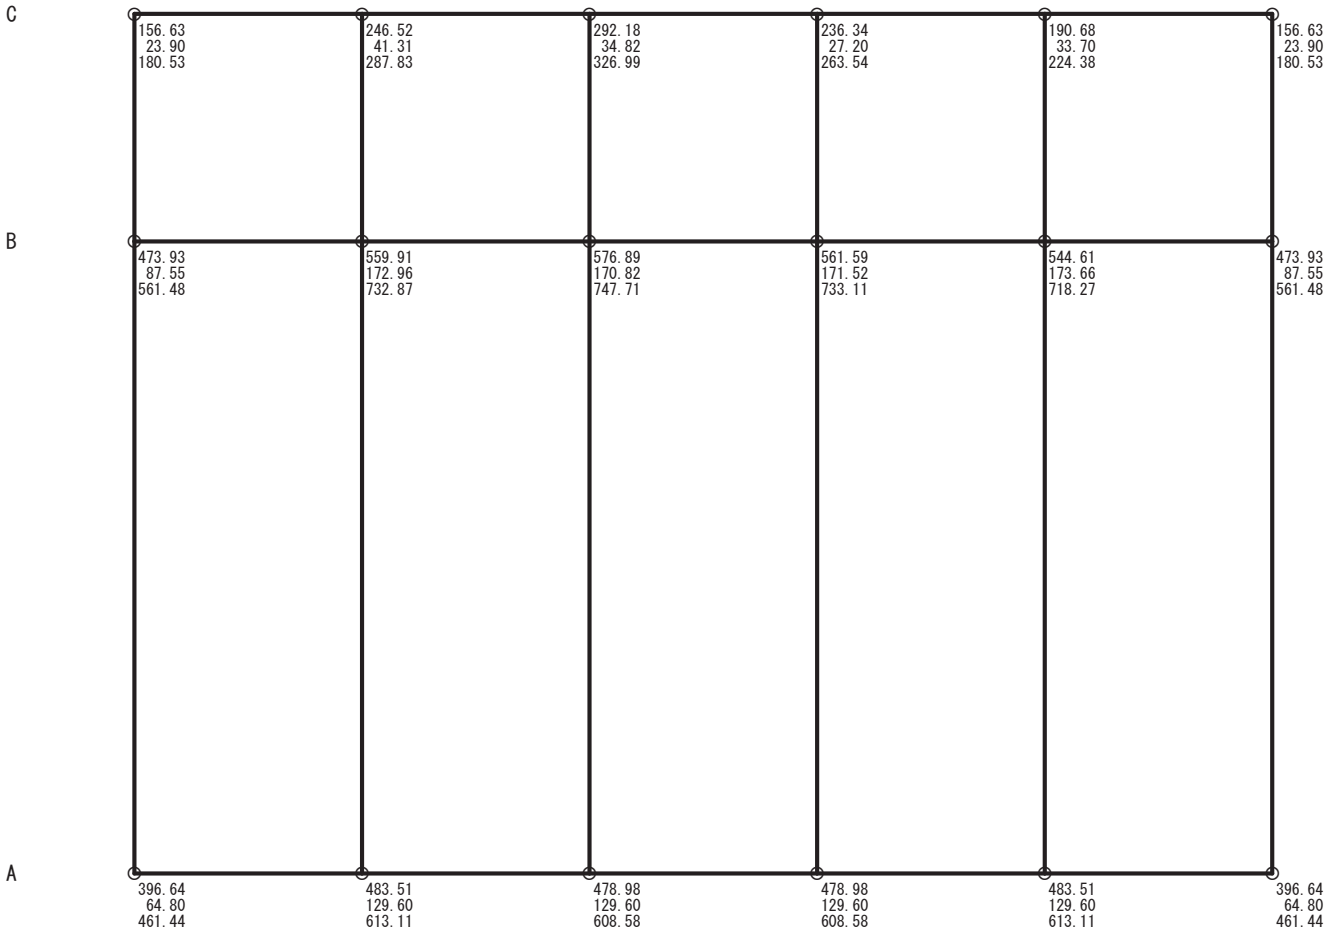


8F 層　合計 : 8884.98 (kN) (S=1/239)

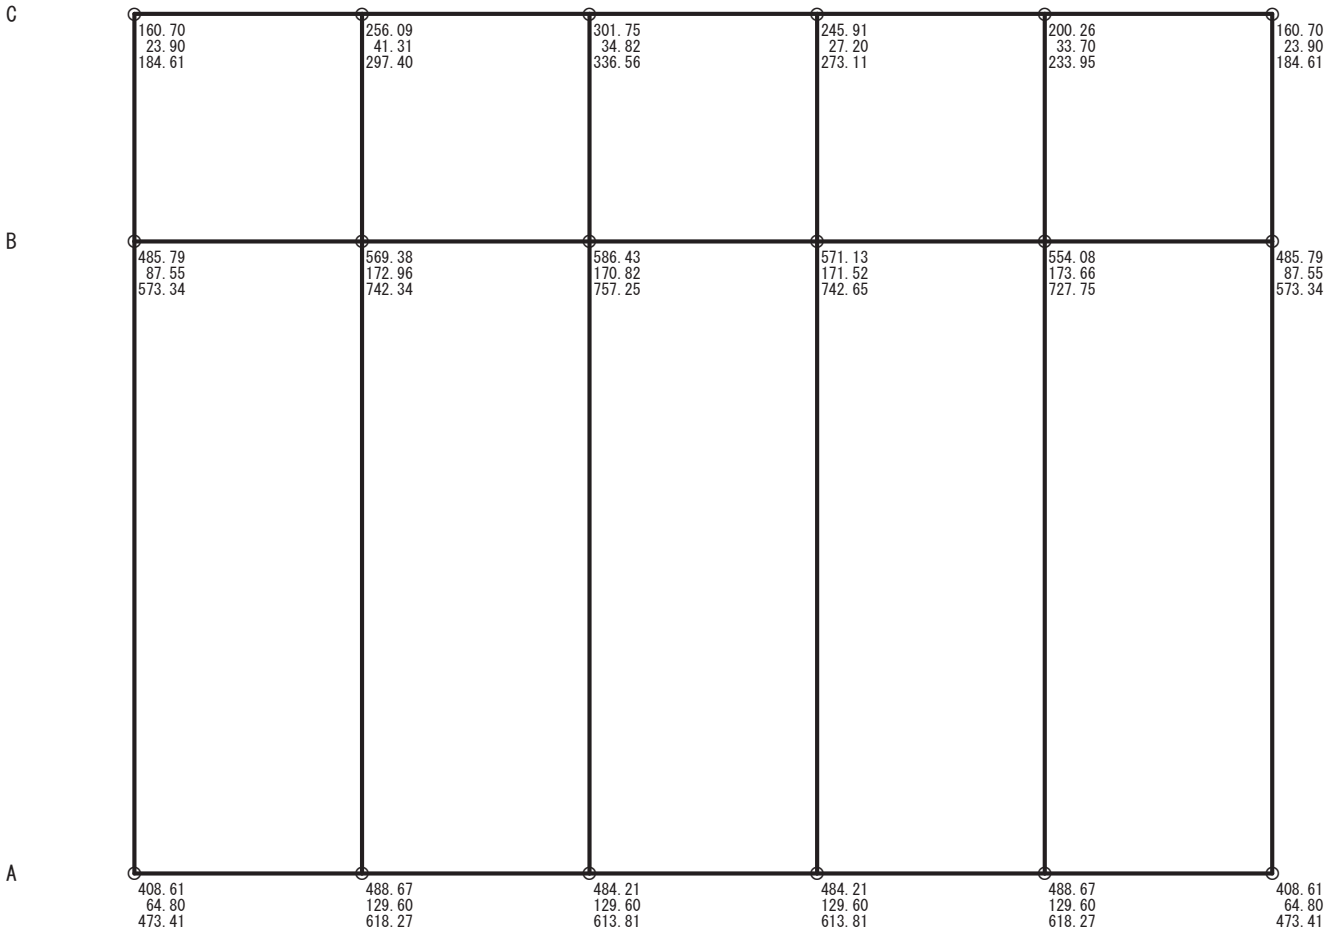


7F 層　合計 : 9037.89 (kN) (S=1/239)

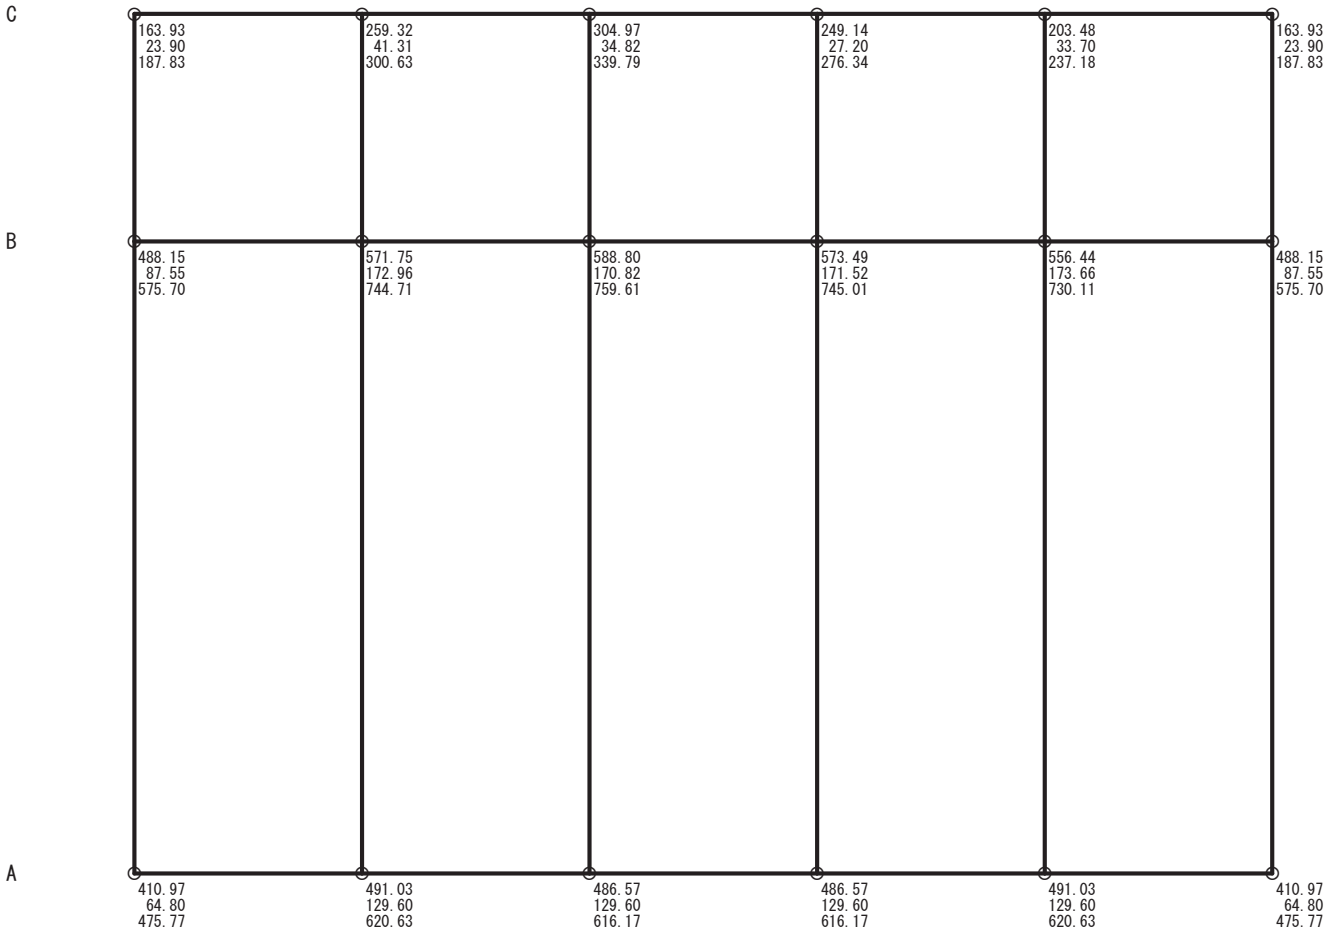


6F 層　合計 : 9085.58 (kN) (S=1/239)

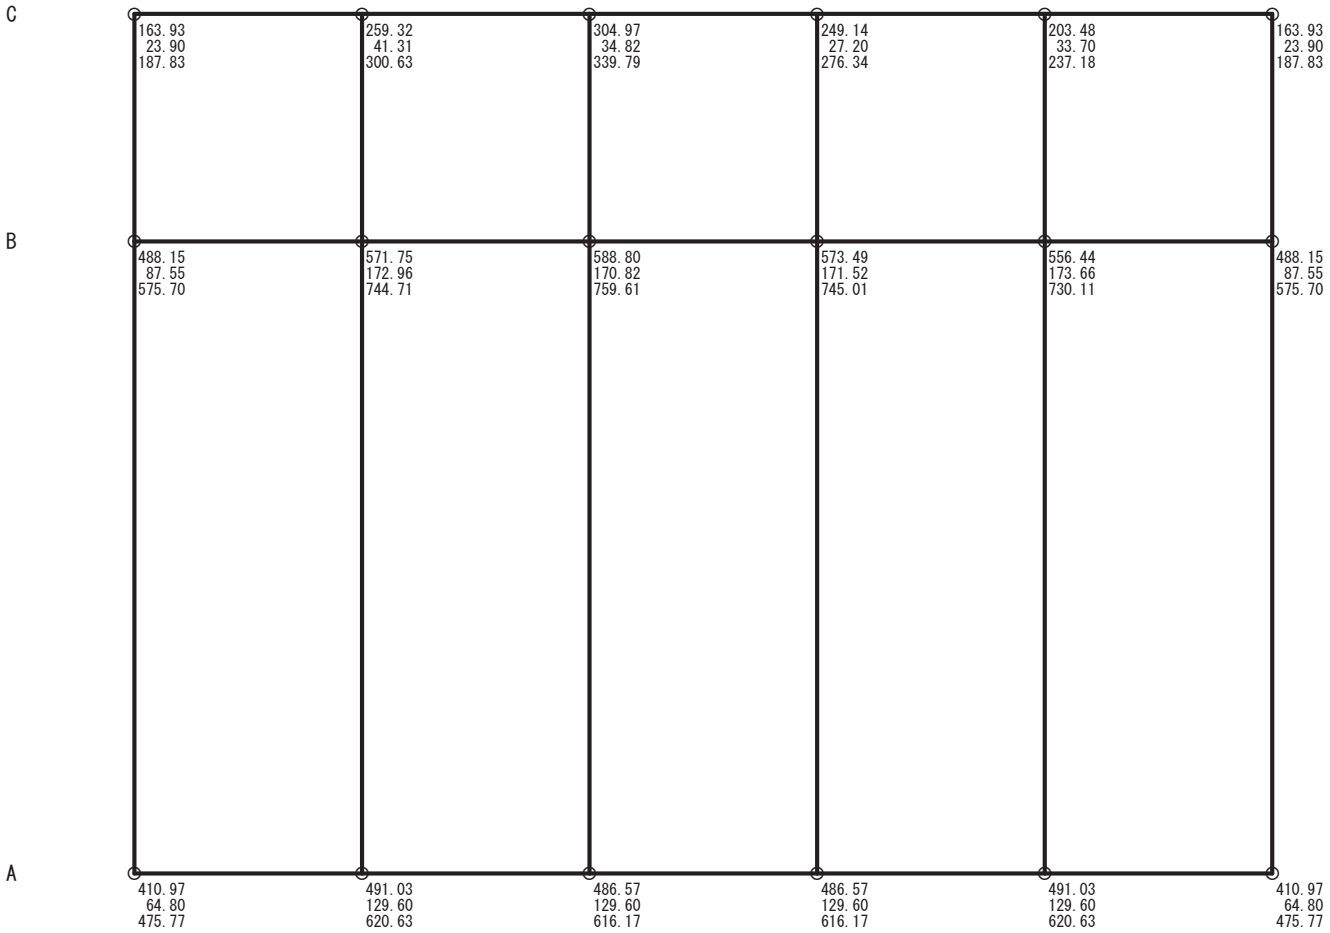


5F 層　合計 : 9085.58 (kN) (S=1/239)

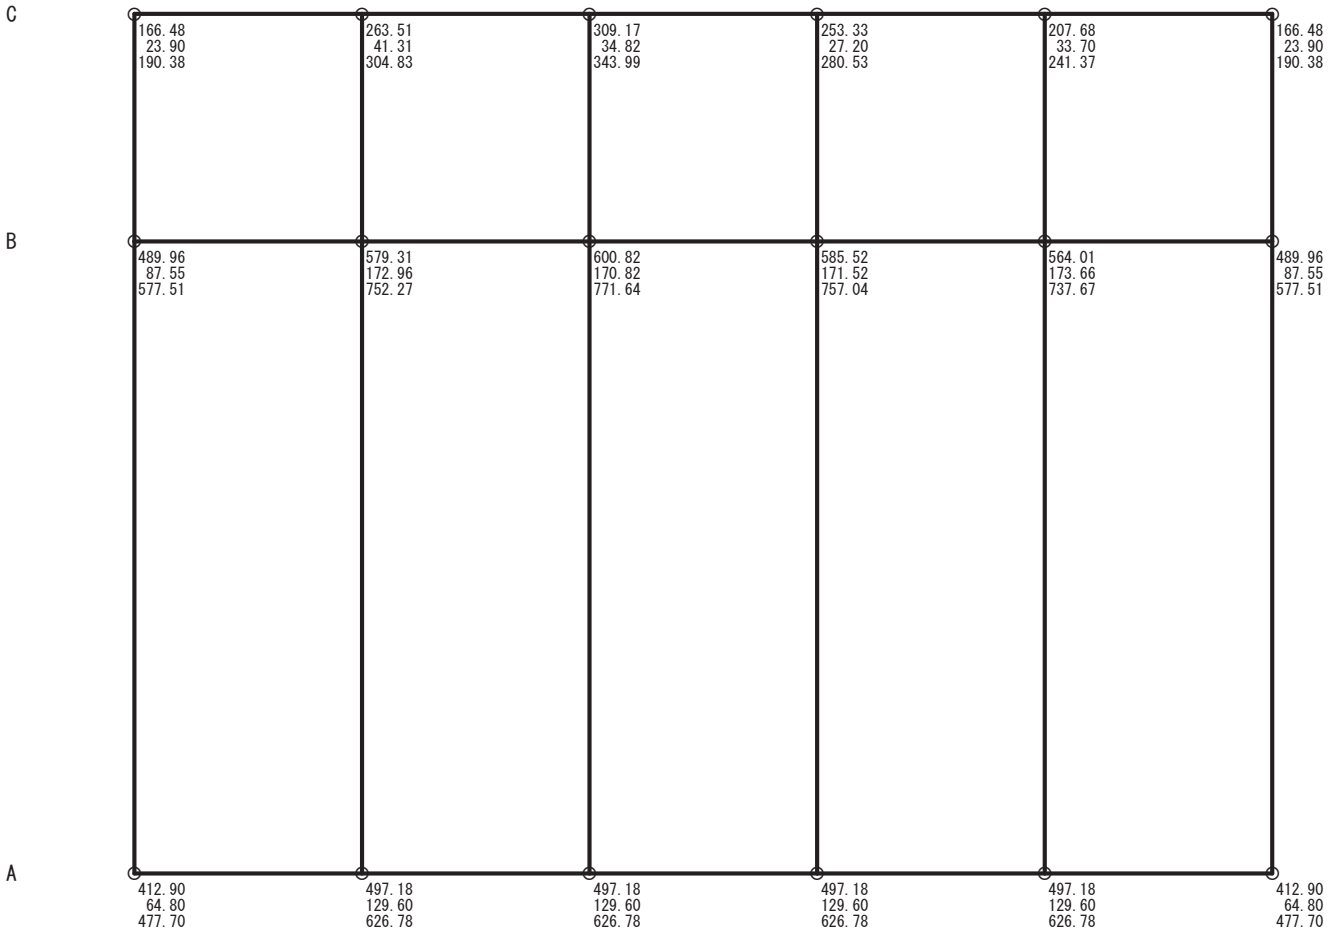


4F 層　合計 : 9187.66 (kN) (S=1/239)

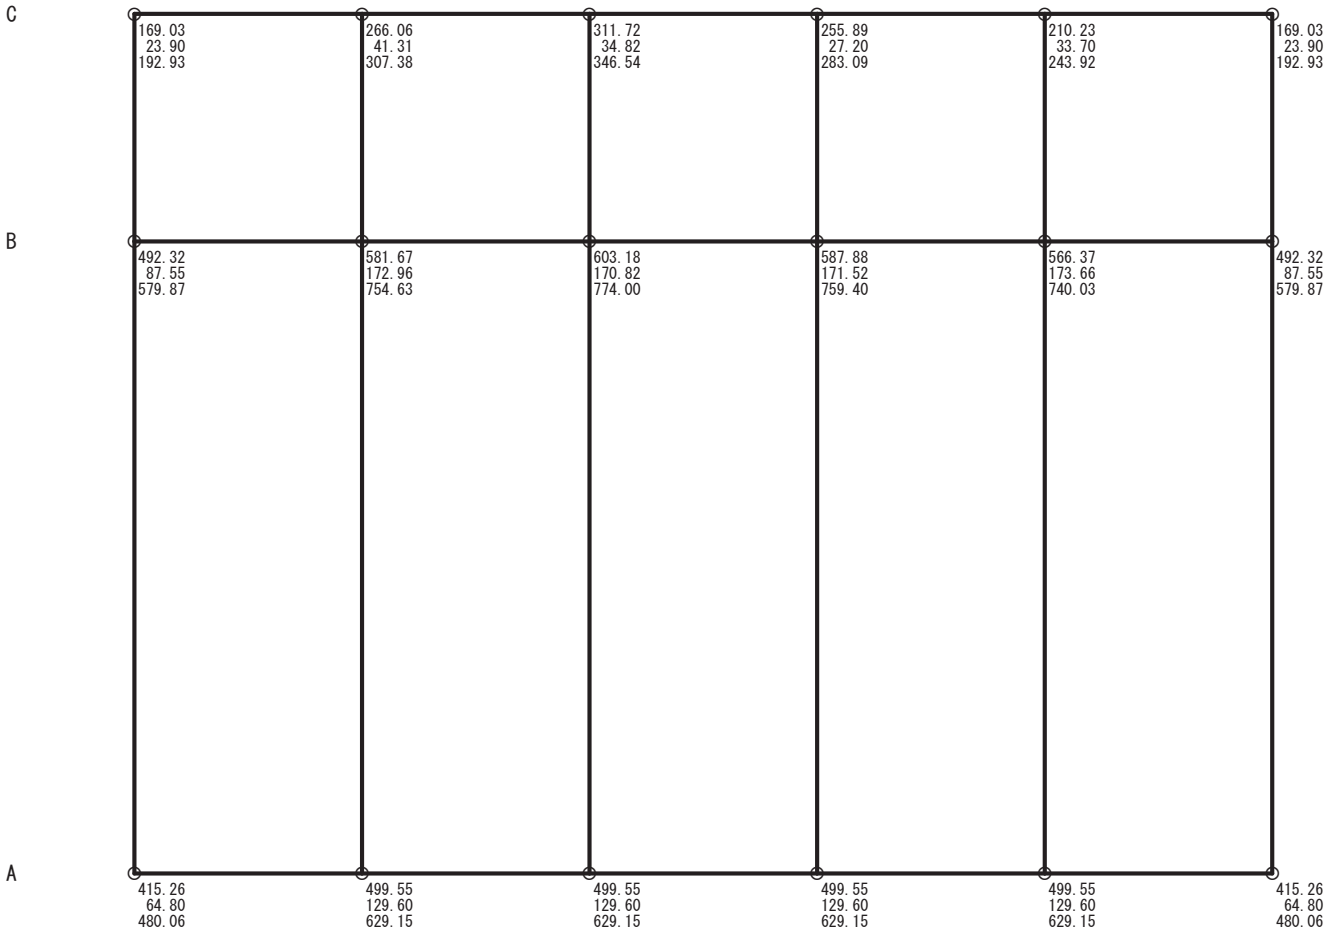

3F 層　合計 : 9231.29 (kN) (S=1/239)

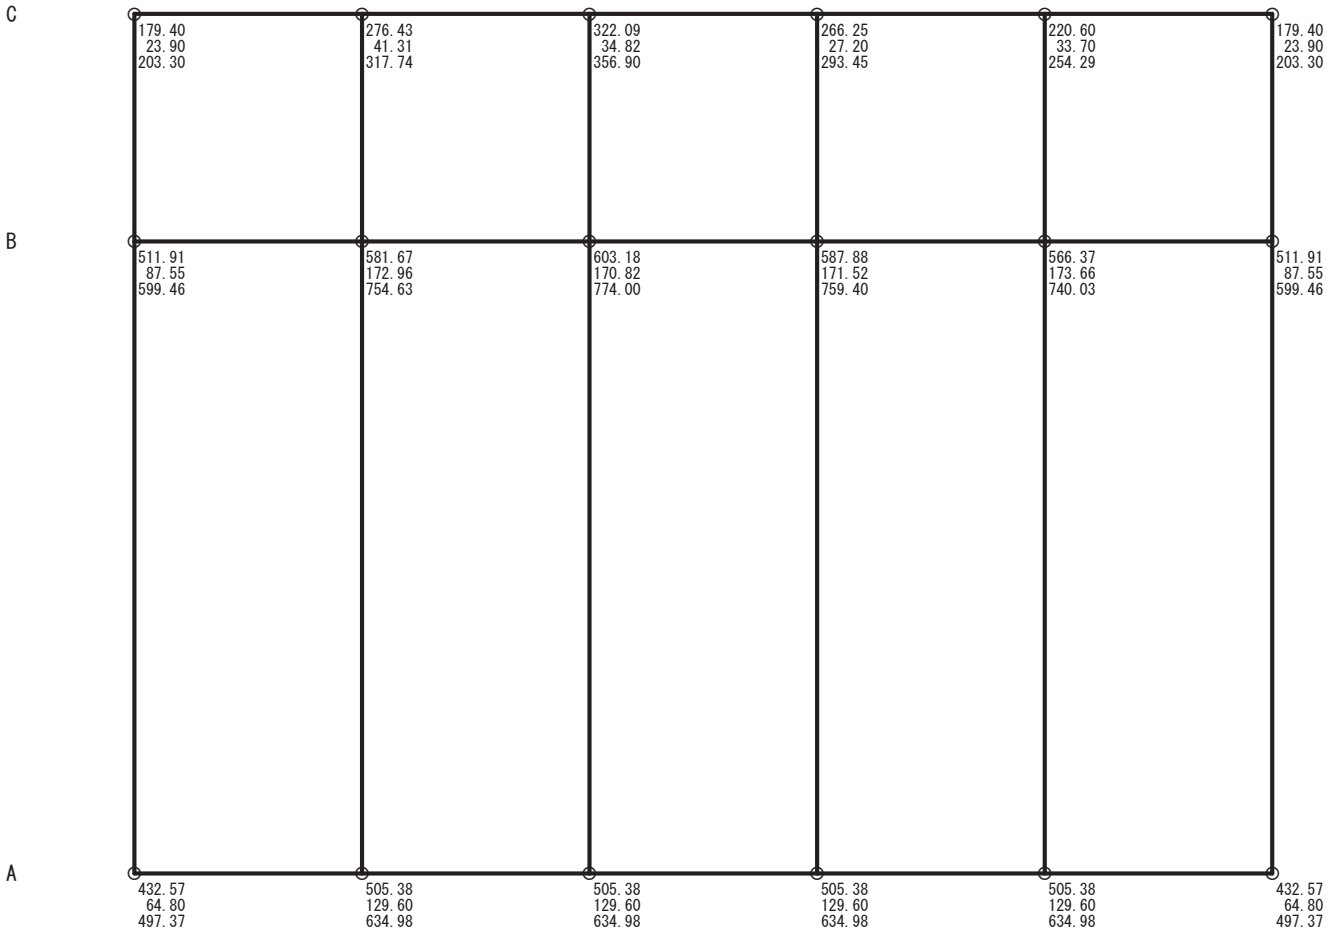


2F 層　合計 : 9390.63 (kN) (S=1/239)

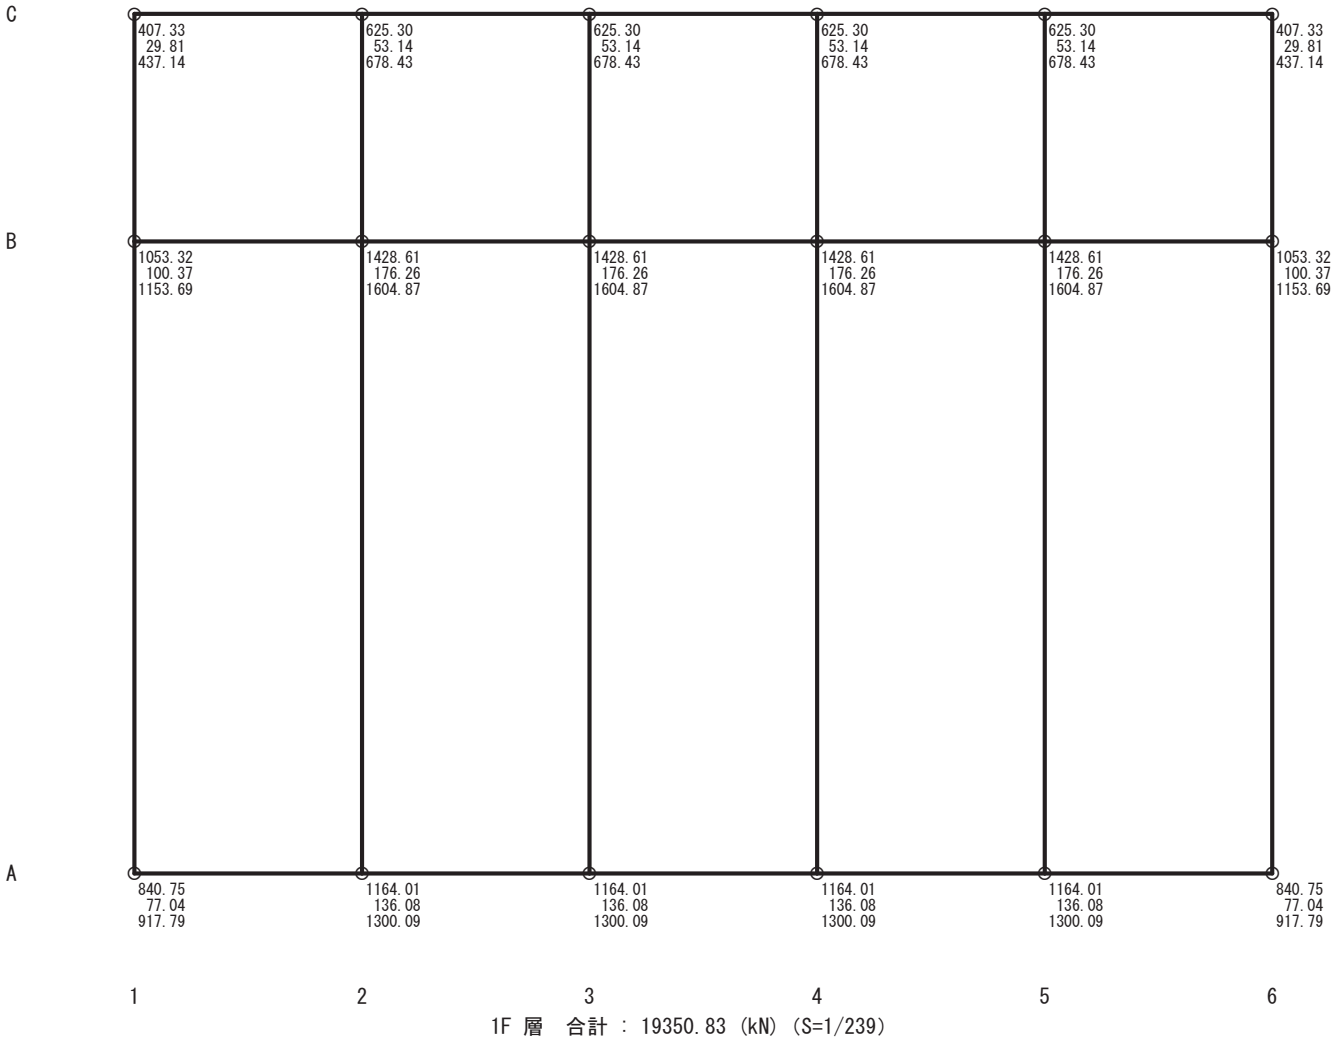


1F 層　合計 : 19350.83 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）


(kN)

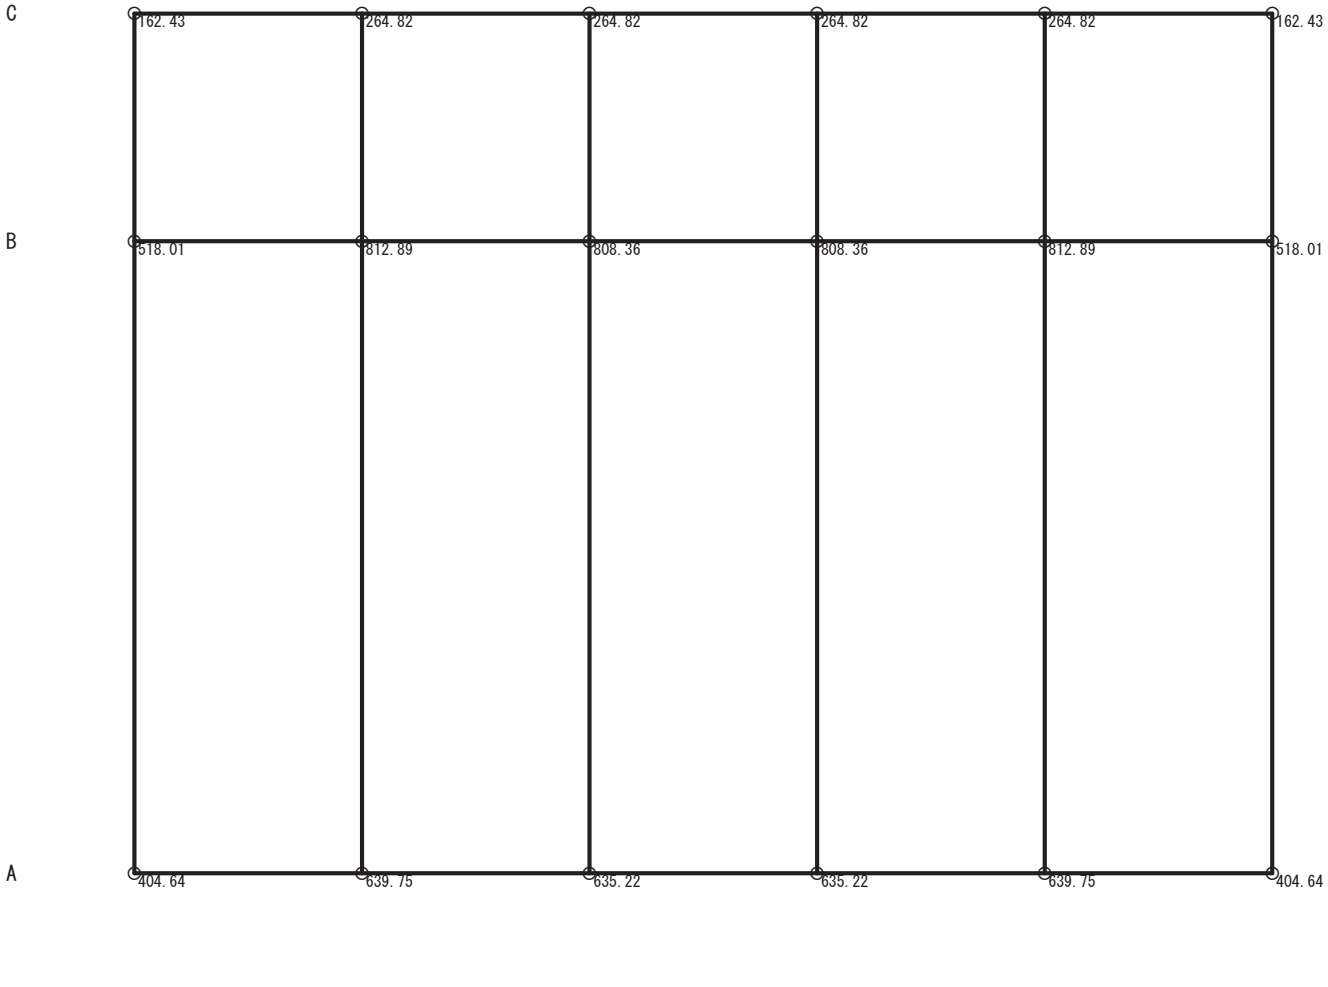


10F 層　合計 : 9021.92 (kN) (S=1/239)

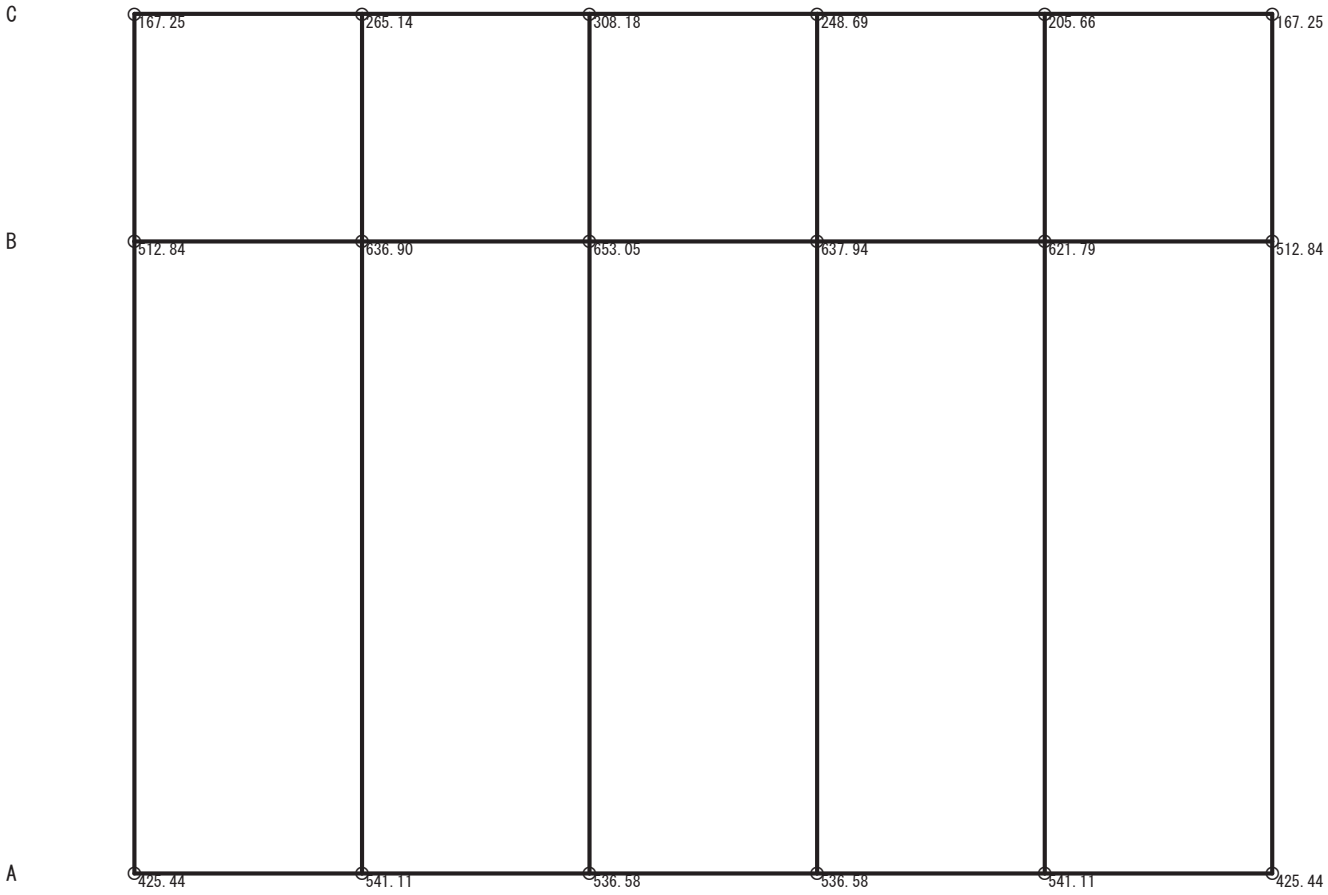


9F 層　合計 : 7943.80 (kN) (S=1/239)

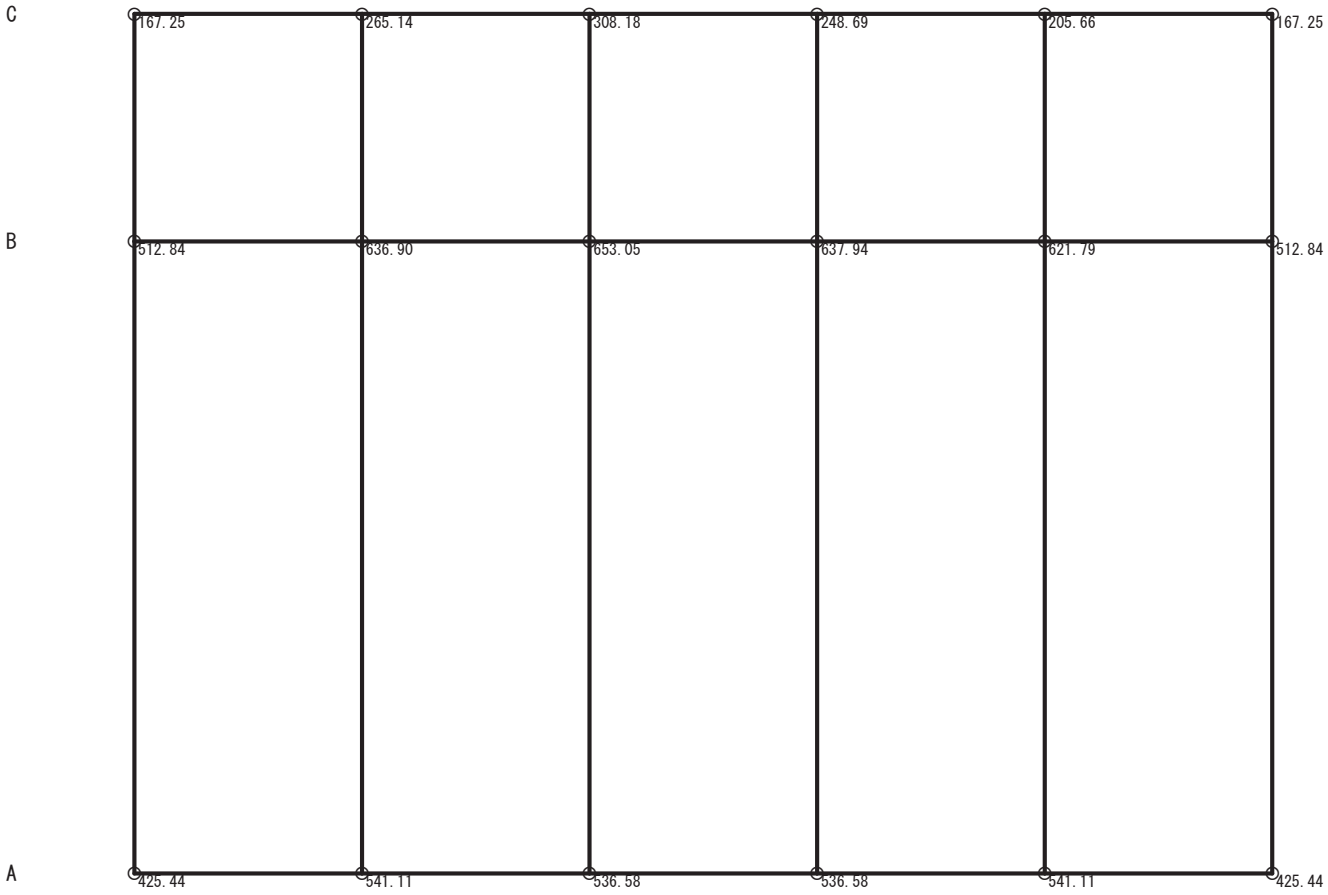


8F 層　合計 : 7943.80 (kN) (S=1/239)

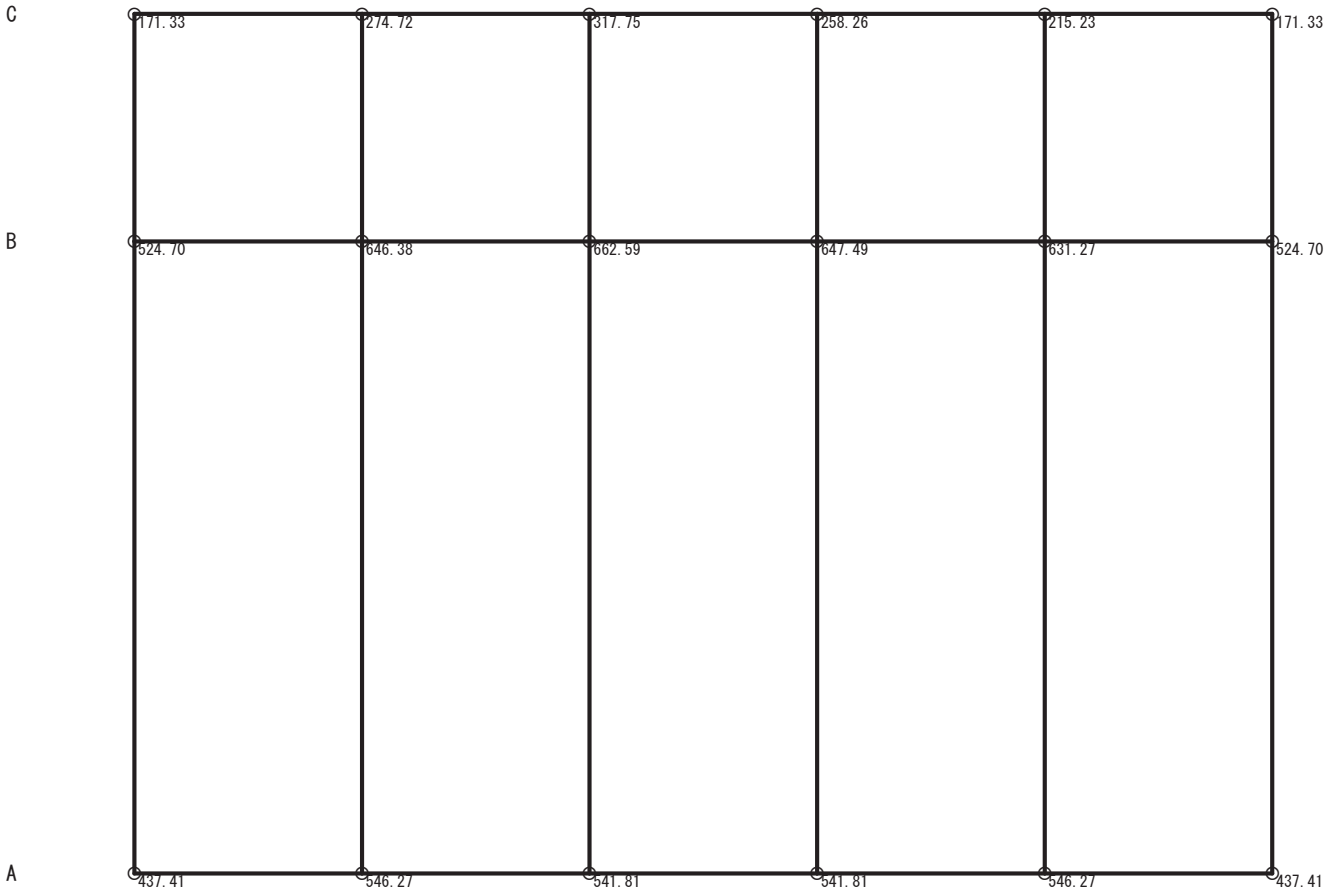


7F 層　合計 : 8096.71 (kN) (S=1/239)

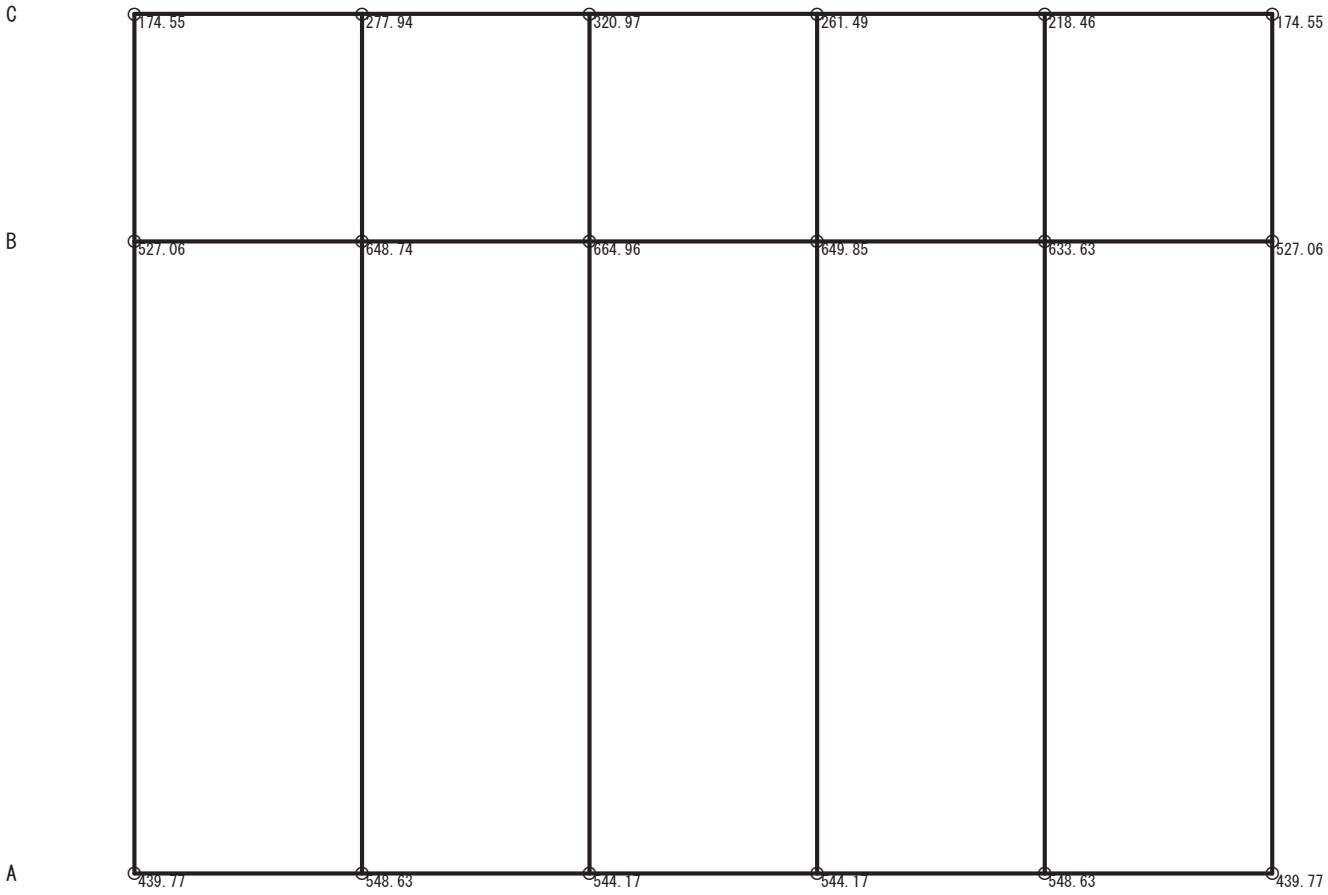


6F 層　合計 : 8144.40 (kN) (S=1/239)

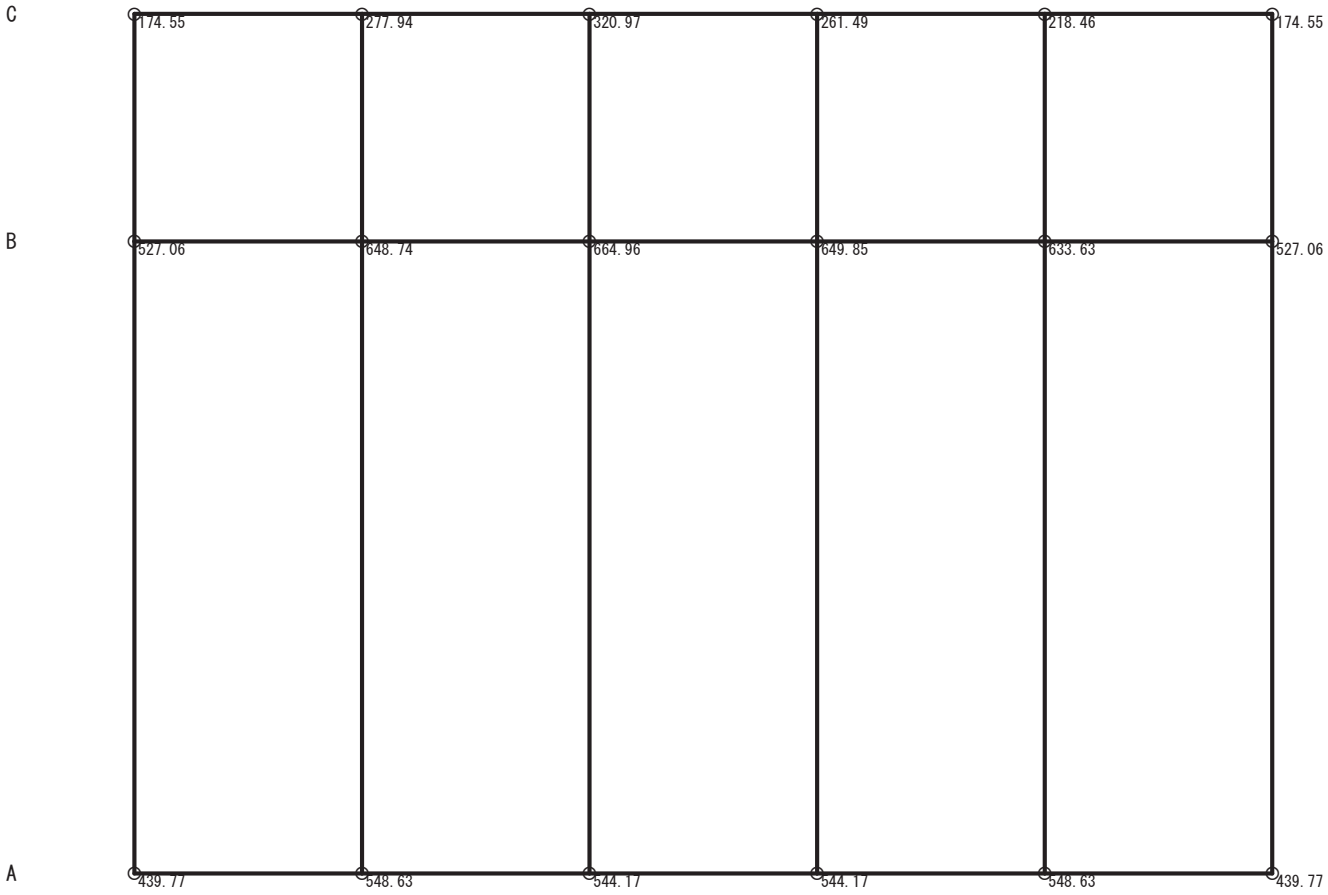


5F 層　合計 : 8144.40 (kN) (S=1/239)

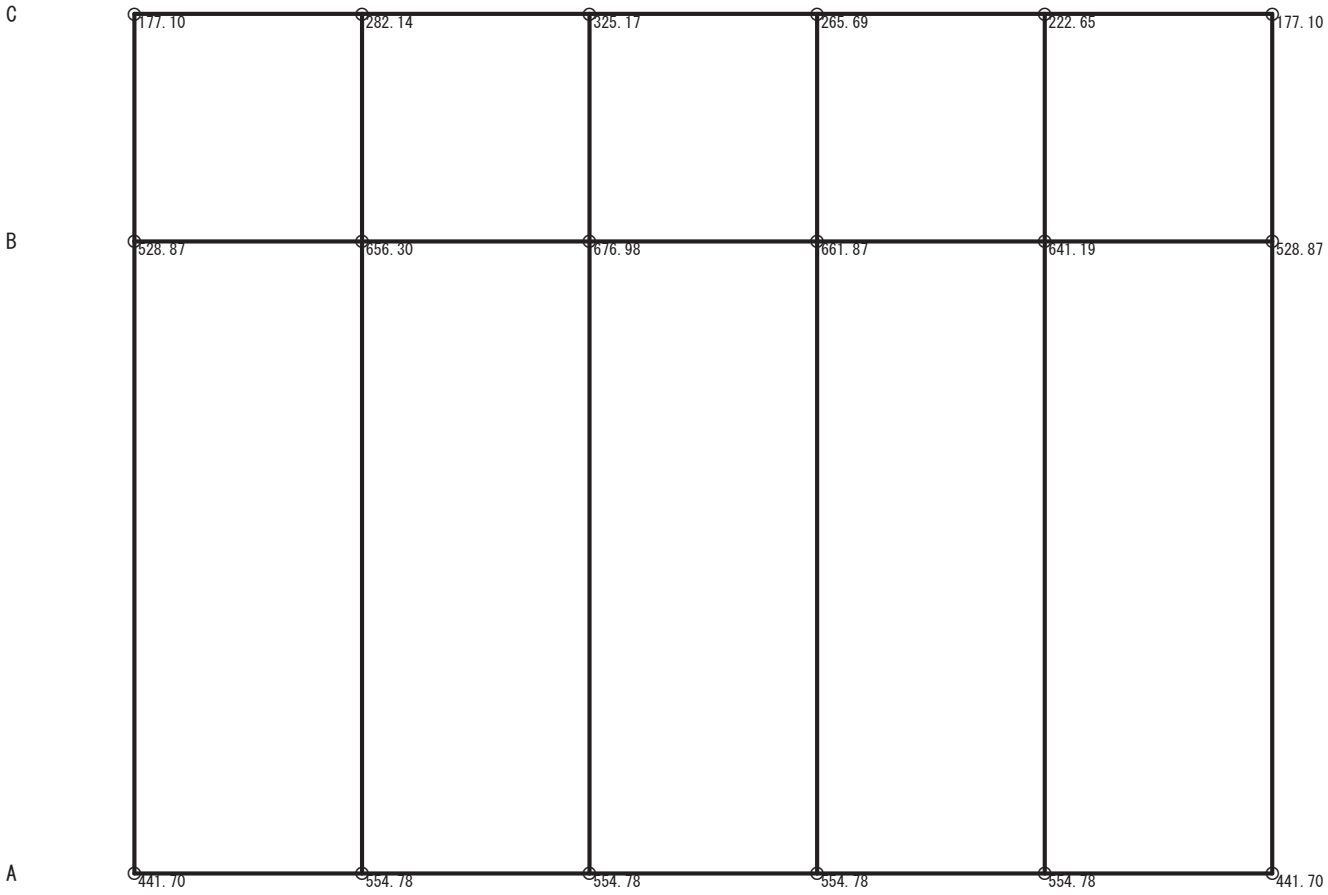


4F 層　合計 : 8246.47 (kN) (S=1/239)

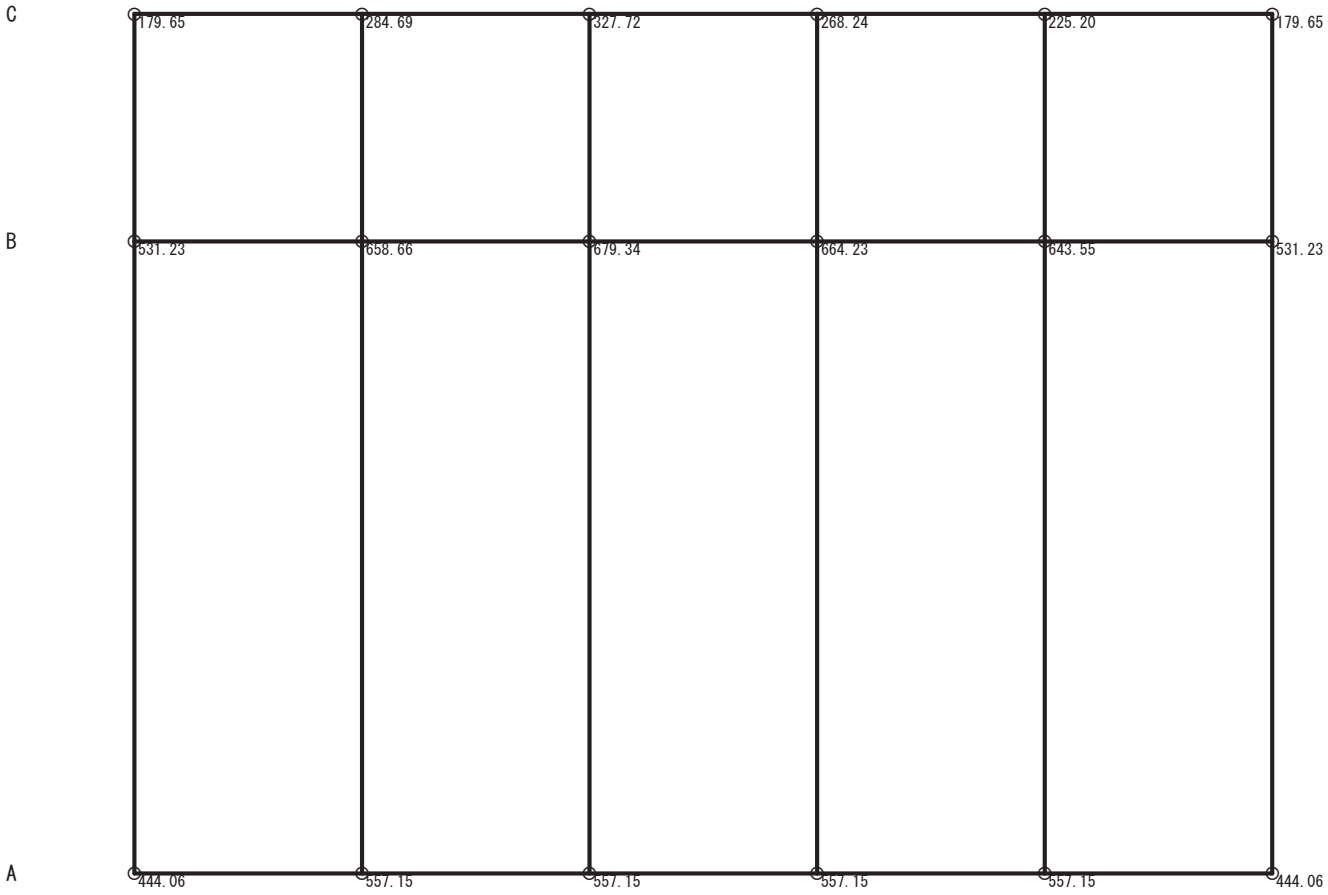

3F 層　合計 : 8290.11 (kN) (S=1/239)

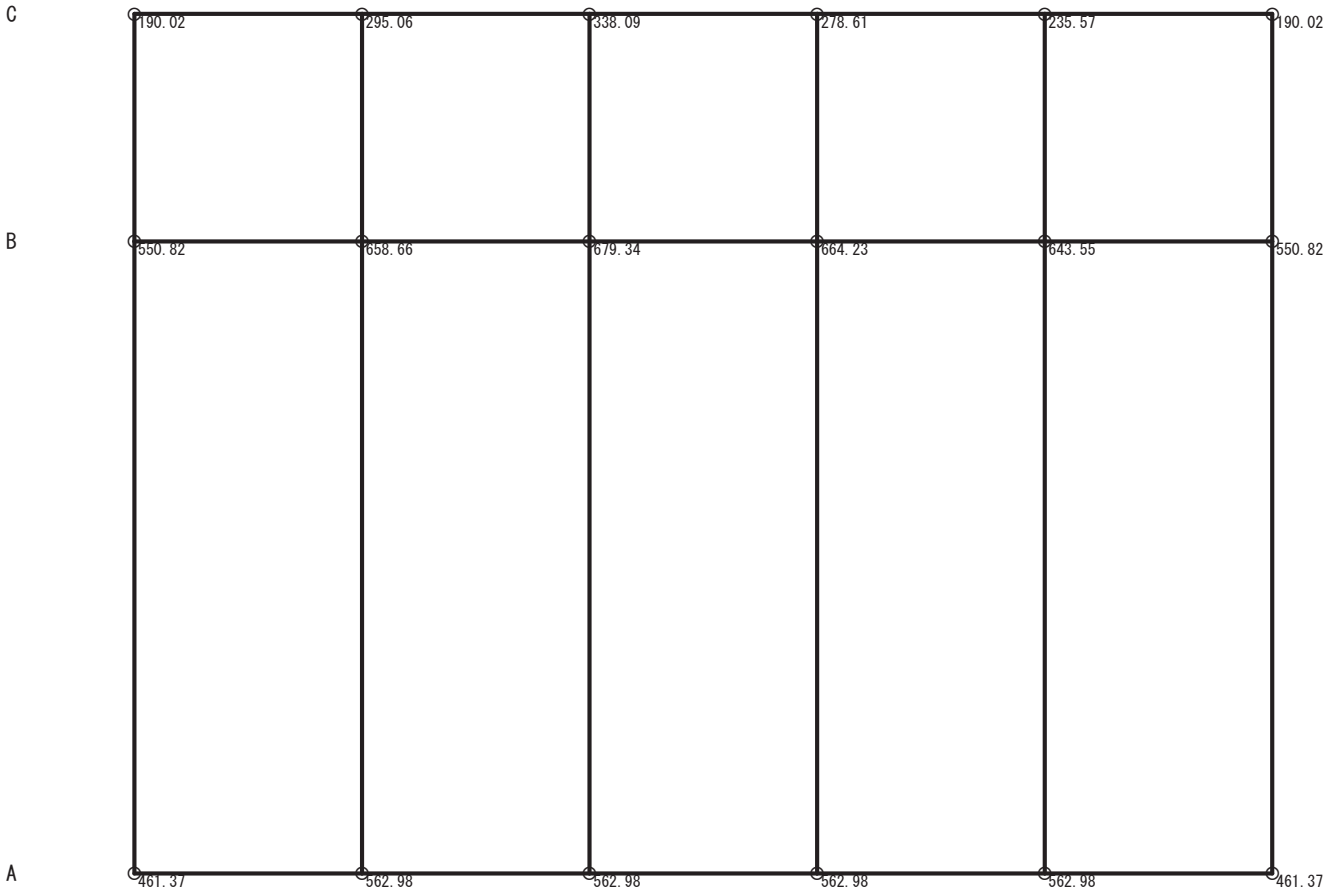

2F 層　合計 : 8449.44 (kN) (S=1/239)

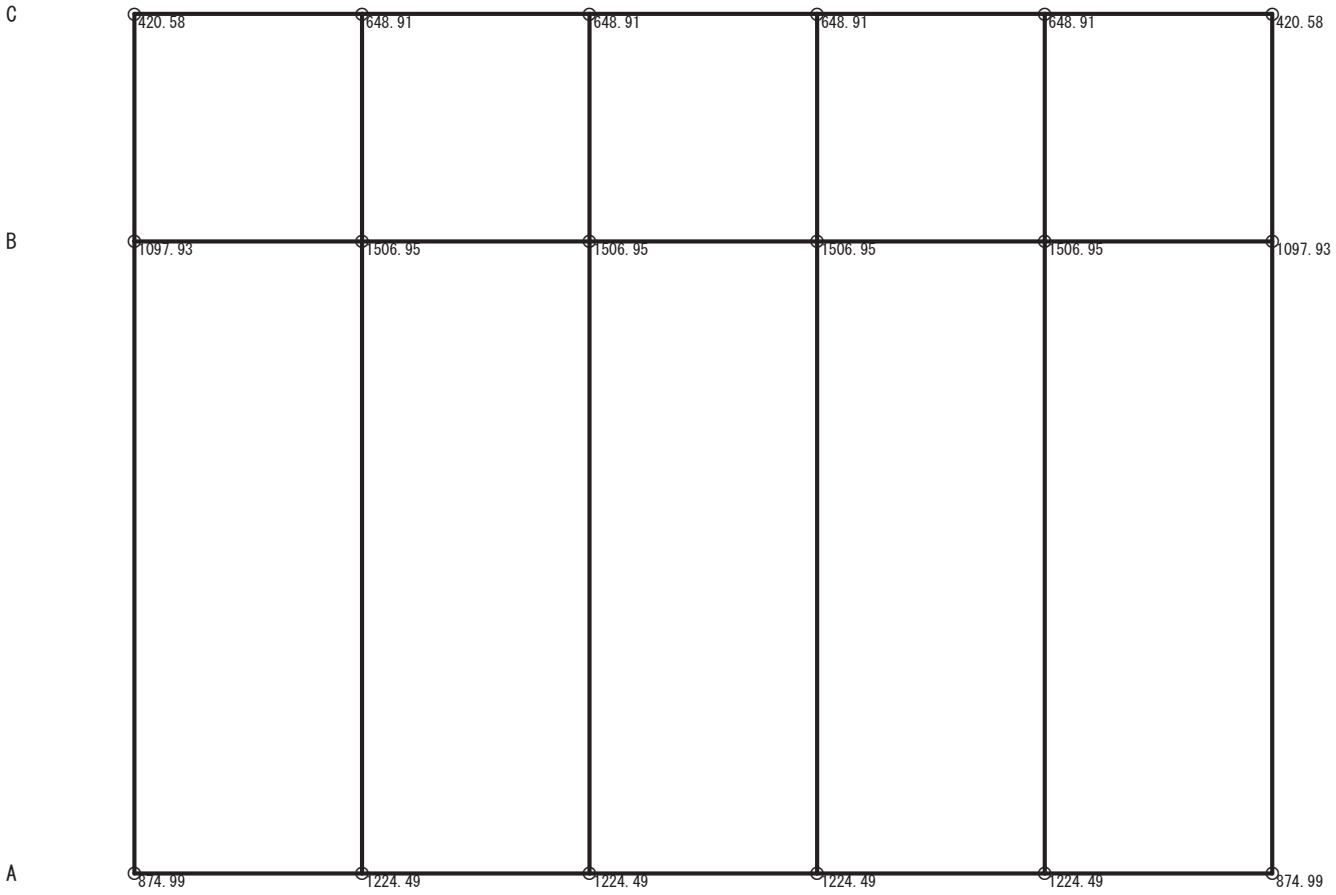

1F 層　合計 : 18308.43 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：36.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：36.000 (m)　α：1.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 36.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.654
Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ Ｔ = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
9F	A	3359.2	9021.9	0.121	2.400	0.419		3776.0	0.0	3776.0
	B	4278.5								
	C	1384.2								
	sum	9021.9								
	Ｗｉ/Ａ	9.21								
8F	A	3006.3	16965.7	0.228	1.950	0.340		5768.5	0.0	5768.5
	B	3575.4								
	C	1362.2								
	sum	7943.8								
	Ｗｉ/Ａ	8.11								
7F	A	3006.3	24909.5	0.335	1.709	0.298		7423.8	0.0	7423.8
	B	3575.4								
	C	1362.2								
	sum	7943.8								
	Ｗｉ/Ａ	8.11								
6F	A	3051.0	33006.2	0.444	1.538	0.268		8852.5	0.0	8852.5
	B	3637.1								
	C	1408.6								
	sum	8096.7								
	Ｗｉ/Ａ	8.27								
5F	A	3065.1	41150.6	0.554	1.402	0.245		10063.3	0.0	10063.3
	B	3651.3								
	C	1428.0								

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	sum	8144.4	41150.6	0.554	1.402	0.245		10063.3	0.0	10063.3
	Wi/A	8.32								
4F	A	3065.1	49295.0	0.664	1.287	0.225		11066.8	0.0	11066.8
	B	3651.3								
	C	1428.0								
	sum	8144.4								
	Wi/A	8.32								
3F	A	3102.5	57541.5	0.775	1.184	0.207		11883.5	0.0	11883.5
	B	3694.1								
	C	1449.9								
	sum	8246.5								
	Wi/A	8.42								
2F	A	3116.7	65831.6	0.886	1.090	0.190		12510.4	0.0	12510.4
	B	3708.3								
	C	1465.2								
	sum	8290.1								
	Wi/A	8.47								
1F	A	3174.7	74281.0	1.000	1.000	0.174		12954.6	0.0	12954.6
	B	3747.4								
	C	1527.4								
	sum	8449.4								
	Wi/A	8.63								
基礎	A	6648.0	92589.5		K=0.1000 (H=0.00)		1830.843	14785.5	0.0	14785.5
	B	8223.7								
	C	3436.8								
	sum	18308.4								
	Wi/A	18.70								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a） １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 36.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b） Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.654

Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c） 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	A	3359.2	9021.9	0.121	2.400	0.419		3776.0	0.0	3776.0
	B	4278.5								
	C	1384.2								
	sum	9021.9								
	Wi/A	9.21								
8F	A	3006.3	16965.7	0.228	1.950	0.340		5768.5	0.0	5768.5
	B	3575.4								
	C	1362.2								
	sum	7943.8								
	Wi/A	8.11								
7F	A	3006.3	24909.5	0.335	1.709	0.298		7423.8	0.0	7423.8
	B	3575.4								
	C	1362.2								
	sum	7943.8								
	Wi/A	8.11								
6F	A	3051.0	33006.2	0.444	1.538	0.268		8852.5	0.0	8852.5
	B	3637.1								
	C	1408.6								
	sum	8096.7								
	Wi/A	8.27								
5F	A	3065.1	41150.6	0.554	1.402	0.245		10063.3	0.0	10063.3
	B	3651.3								
	C	1428.0								

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	sum	8144.4	41150.6	0.554	1.402	0.245		10063.3	0.0	10063.3
	Wi/A	8.32								
4F	A	3065.1	49295.0	0.664	1.287	0.225		11066.8	0.0	11066.8
	B	3651.3								
	C	1428.0								
	sum	8144.4								
	Wi/A	8.32								
3F	A	3102.5	57541.5	0.775	1.184	0.207		11883.5	0.0	11883.5
	B	3694.1								
	C	1449.9								
	sum	8246.5								
	Wi/A	8.42								
2F	A	3116.7	65831.6	0.886	1.090	0.190		12510.4	0.0	12510.4
	B	3708.3								
	C	1465.2								
	sum	8290.1								
	Wi/A	8.47								
1F	A	3174.7	74281.0	1.000	1.000	0.174		12954.6	0.0	12954.6
	B	3747.4								
	C	1527.4								
	sum	8449.4								
	Wi/A	8.63								
基礎	A	6648.0	92589.5		K=0.1000 (H=0.00)		1830.843	14785.5	0.0	14785.5
	B	8223.7								
	C	3436.8								
	sum	18308.4								
	Wi/A	18.70								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a）１次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 36.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.654

Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	1	1085.1	9021.9	0.121	2.400	0.419		3776.0	0.0	3776.0
	2	1717.5								
	3	1708.4								
	4	1708.4								
	5	1717.5								
	6	1085.1								
	sum	9021.9								
	Wi/A	9.21								
8F	1	1105.5	16965.7	0.228	1.950	0.340		5768.5	0.0	5768.5
	2	1443.2								
	3	1497.8								
	4	1423.2								
	5	1368.6								
	6	1105.5								
	sum	7943.8								
	Wi/A	8.11								
7F	1	1105.5	24909.5	0.335	1.709	0.298		7423.8	0.0	7423.8
	2	1443.2								
	3	1497.8								
	4	1423.2								
	5	1368.6								
	6	1105.5								
	sum	7943.8								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
7F	Wi/A	8.11	24909.5	0.335	1.709	0.298		7423.8	0.0	7423.8
6F	1	1133.4	33006.2	0.444	1.538	0.268		8852.5	0.0	8852.5
	2	1467.4								
	3	1522.1								
	4	1447.6								
	5	1392.8								
	6	1133.4								
	sum	8096.7								
	Wi/A	8.27								
5F	1	1141.4	41150.6	0.554	1.402	0.245		10063.3	0.0	10063.3
	2	1475.3								
	3	1530.1								
	4	1455.5								
	5	1400.7								
	6	1141.4								
	sum	8144.4								
	Wi/A	8.32								
4F	1	1141.4	49295.0	0.664	1.287	0.225		11066.8	0.0	11066.8
	2	1475.3								
	3	1530.1								
	4	1455.5								
	5	1400.7								
	6	1141.4								
	sum	8144.4								
	Wi/A	8.32								
3F	1	1147.7	57541.5	0.775	1.184	0.207		11883.5	0.0	11883.5
	2	1493.2								
	3	1556.9								
	4	1482.3								
	5	1418.6								
	6	1147.7								
	sum	8246.5								
	Wi/A	8.42								
2F	1	1154.9	65831.6	0.886	1.090	0.190		12510.4	0.0	12510.4
	2	1500.5								
	3	1564.2								
	4	1489.6								
	5	1425.9								
	6	1154.9								
	sum	8290.1								
	Wi/A	8.47								
1F	1	1202.2	74281.0	1.000	1.000	0.174		12954.6	0.0	12954.6
	2	1516.7								
	3	1580.4								
	4	1505.8								
	5	1442.1								
	6	1202.2								
	sum	8449.4								
	Wi/A	8.63								
基礎	1	2393.5	92589.5		K=0.1000 (H=0.00)		1830.843	14785.5	0.0	14785.5
	2	3380.4								
	3	3380.4								
	4	3380.4								
	5	3380.4								
	6	2393.5								
	sum	18308.4								
	Wi/A	18.70								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 36.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.654
Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c) 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
9F	1	1085.1	9021.9	0.121	2.400	0.419		3776.0	0.0	3776.0
	2	1717.5								
	3	1708.4								
	4	1708.4								
	5	1717.5								
	6	1085.1								
	sum	9021.9								
	Ｗｉ/Ａ	9.21								
8F	1	1105.5	16965.7	0.228	1.950	0.340		5768.5	0.0	5768.5
	2	1443.2								
	3	1497.8								
	4	1423.2								
	5	1368.6								
	6	1105.5								
	sum	7943.8								
	Ｗｉ/Ａ	8.11								
7F	1	1105.5	24909.5	0.335	1.709	0.298		7423.8	0.0	7423.8
	2	1443.2								
	3	1497.8								
	4	1423.2								
	5	1368.6								
	6	1105.5								
	sum	7943.8								
	Ｗｉ/Ａ	8.11								
6F	1	1133.4	33006.2	0.444	1.538	0.268		8852.5	0.0	8852.5
	2	1467.4								
	3	1522.1								
	4	1447.6								
	5	1392.8								
	6	1133.4								
	sum	8096.7								
	Ｗｉ/Ａ	8.27								
5F	1	1141.4	41150.6	0.554	1.402	0.245		10063.3	0.0	10063.3
	2	1475.3								
	3	1530.1								
	4	1455.5								
	5	1400.7								
	6	1141.4								
	sum	8144.4								
	Ｗｉ/Ａ	8.32								
4F	1	1141.4	49295.0	0.664	1.287	0.225		11066.8	0.0	11066.8
	2	1475.3								
	3	1530.1								
	4	1455.5								
	5	1400.7								
	6	1141.4								
	sum	8144.4								
	Ｗｉ/Ａ	8.32								
3F	1	1147.7	57541.5	0.775	1.184	0.207		11883.5	0.0	11883.5
	2	1493.2								
	3	1556.9								
	4	1482.3								
	5	1418.6								
	6	1147.7								
	sum	8246.5								
	Ｗｉ/Ａ	8.42								
2F	1	1154.9	65831.6	0.886	1.090	0.190		12510.4	0.0	12510.4
	2	1500.5								
	3	1564.2								
	4	1489.6								

c) 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
2F	5	1425.9	65831.6	0.886	1.090	0.190		12510.4	0.0	12510.4
	6	1154.9								
	sum	8290.1								
	Wi/A	8.47								
1F	1	1202.2	74281.0	1.000	1.000	0.174		12954.6	0.0	12954.6
	2	1516.7								
	3	1580.4								
	4	1505.8								
	5	1442.1								
	6	1202.2								
	sum	8449.4								
	Wi/A	8.63								
基礎	1	2393.5	92589.5		K=0.1000 (H=0.00)		1830.843	14785.5	0.0	14785.5
	2	3380.4								
	3	3380.4								
	4	3380.4								
	5	3380.4								
	6	2393.5								
	sum	18308.4								
	Wi/A	18.70								

A-1.4 剛度増大率


A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

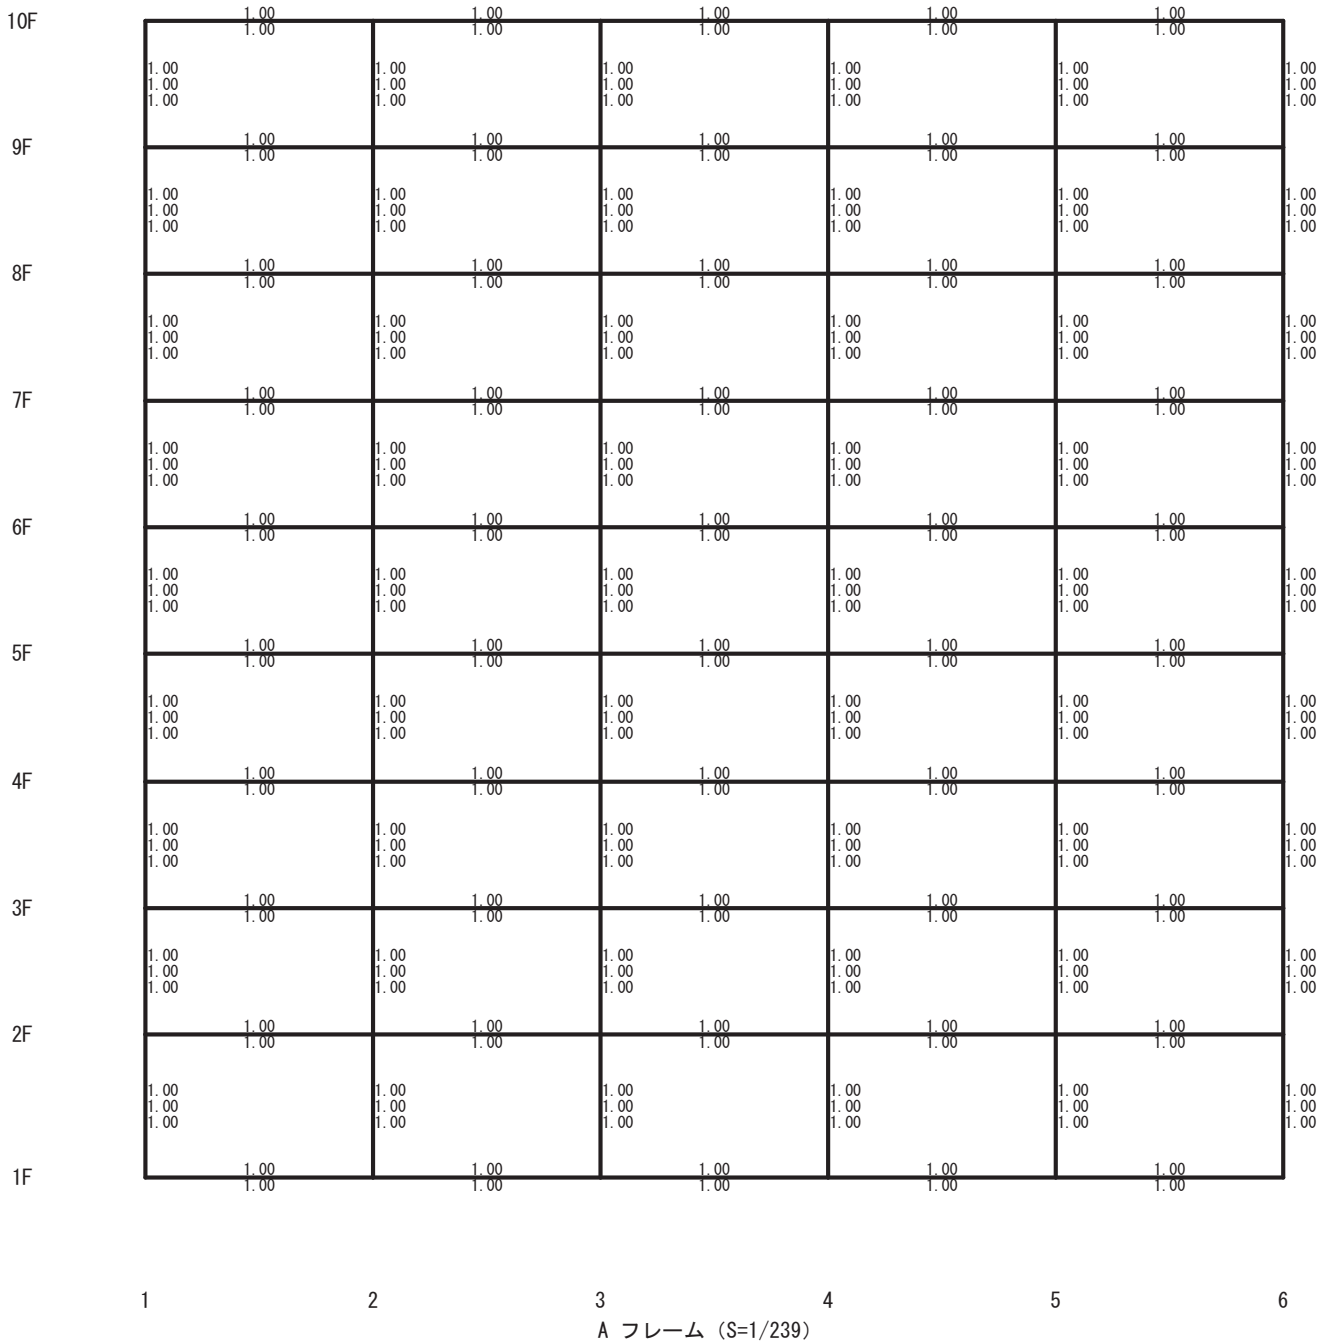


A フレーム (S=1/239)

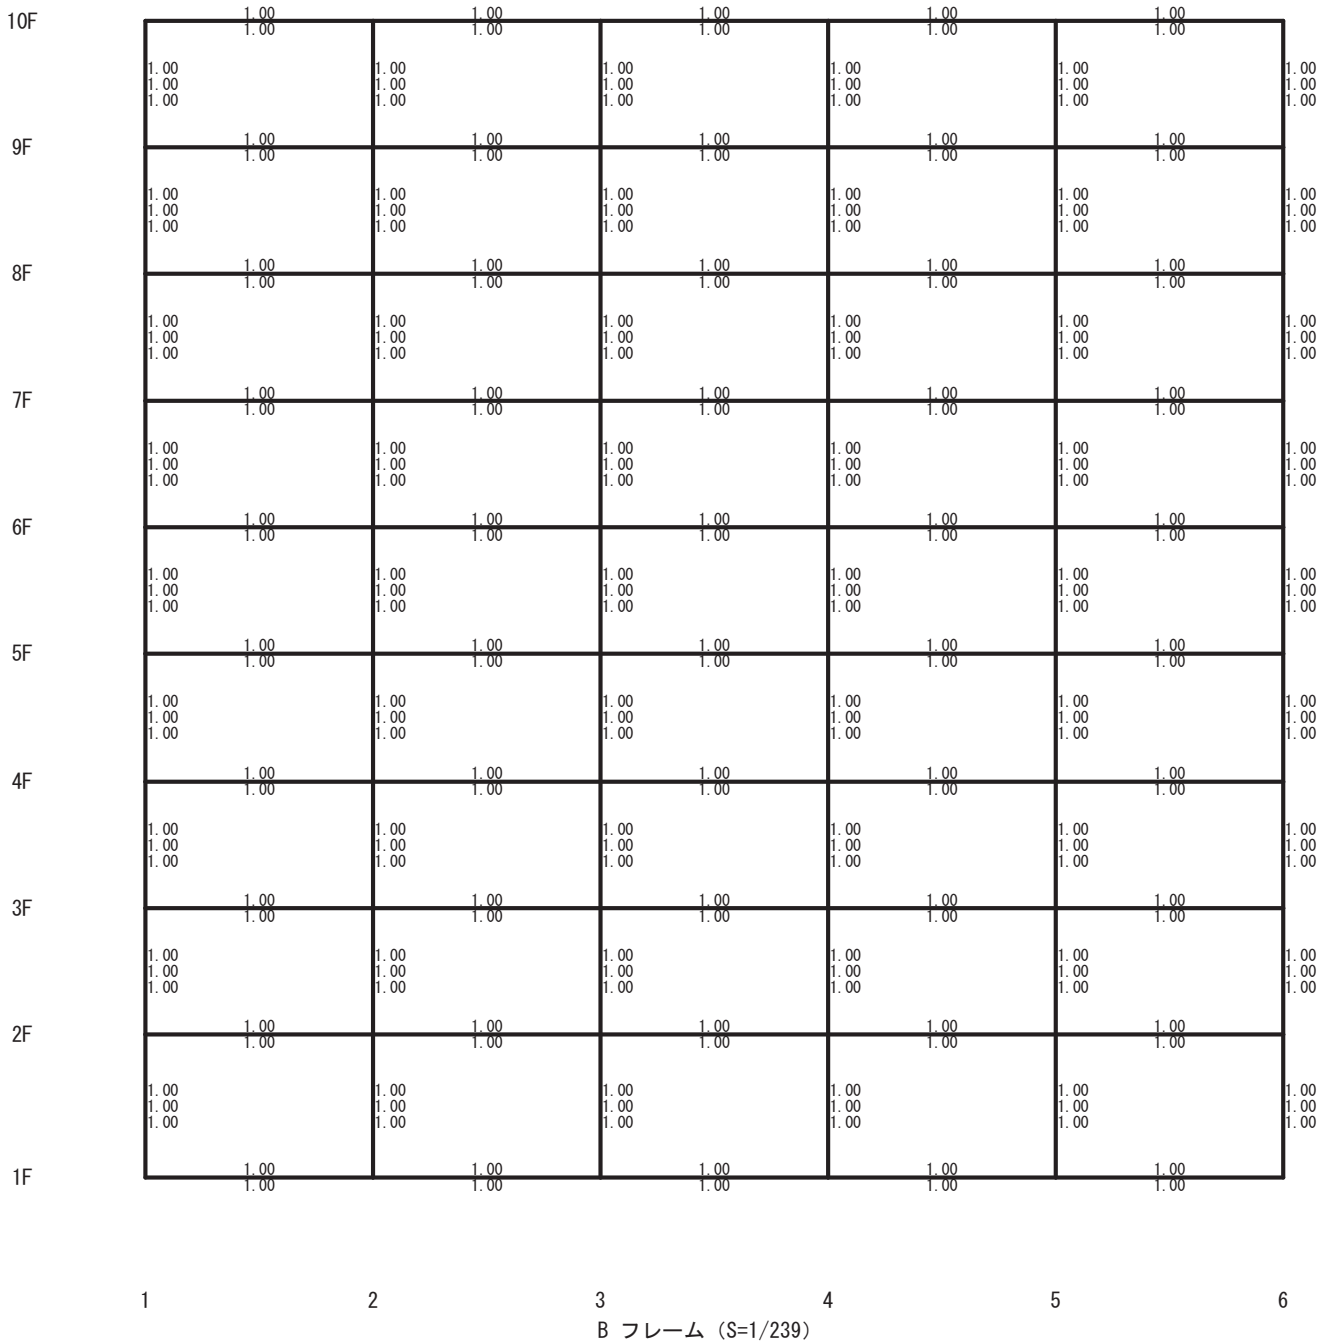


B フレーム (S=1/239)

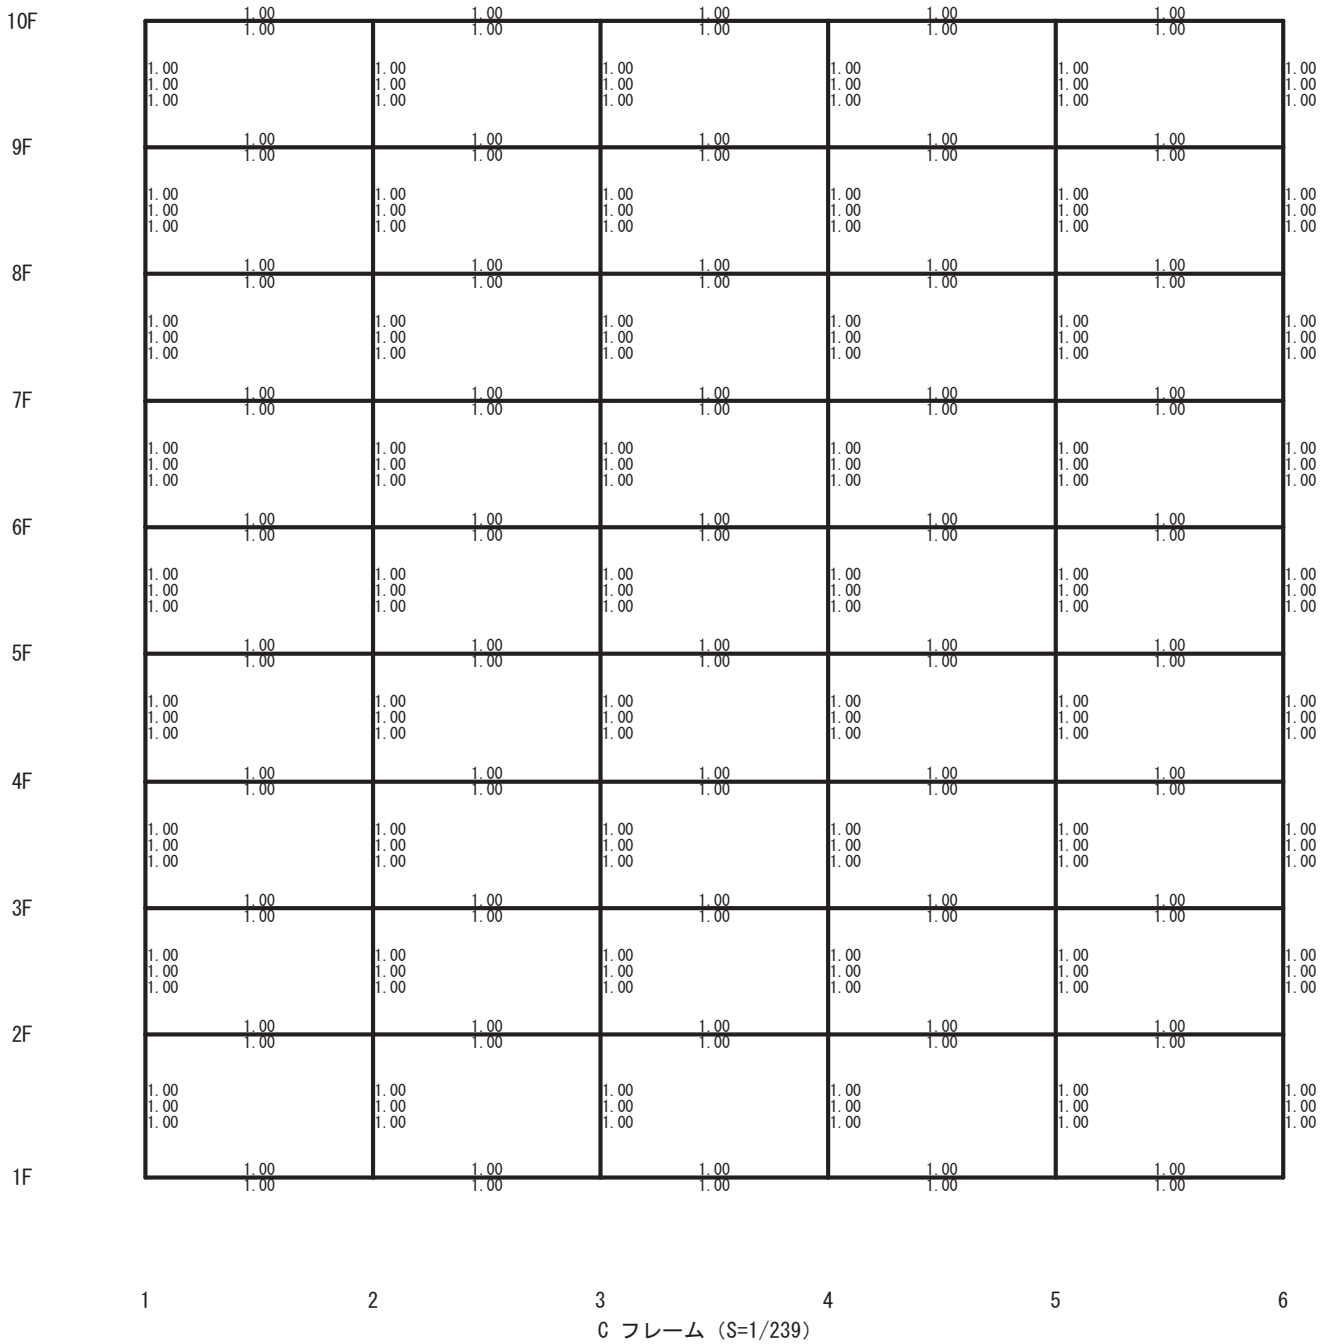


C フレーム (S=1/239)

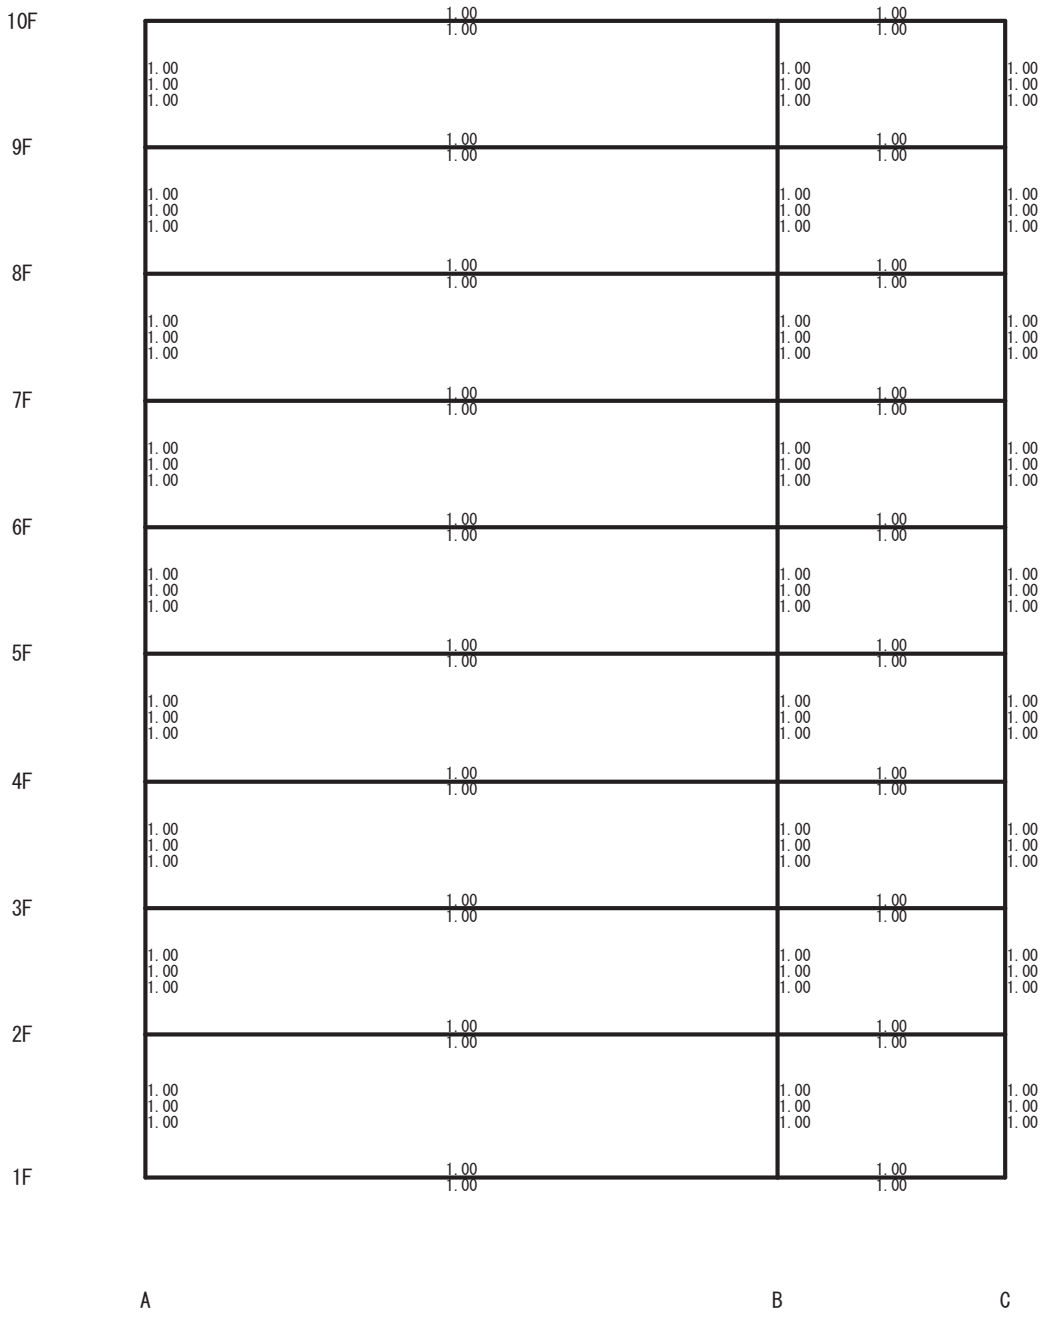


1 フレーム (S=1/239)

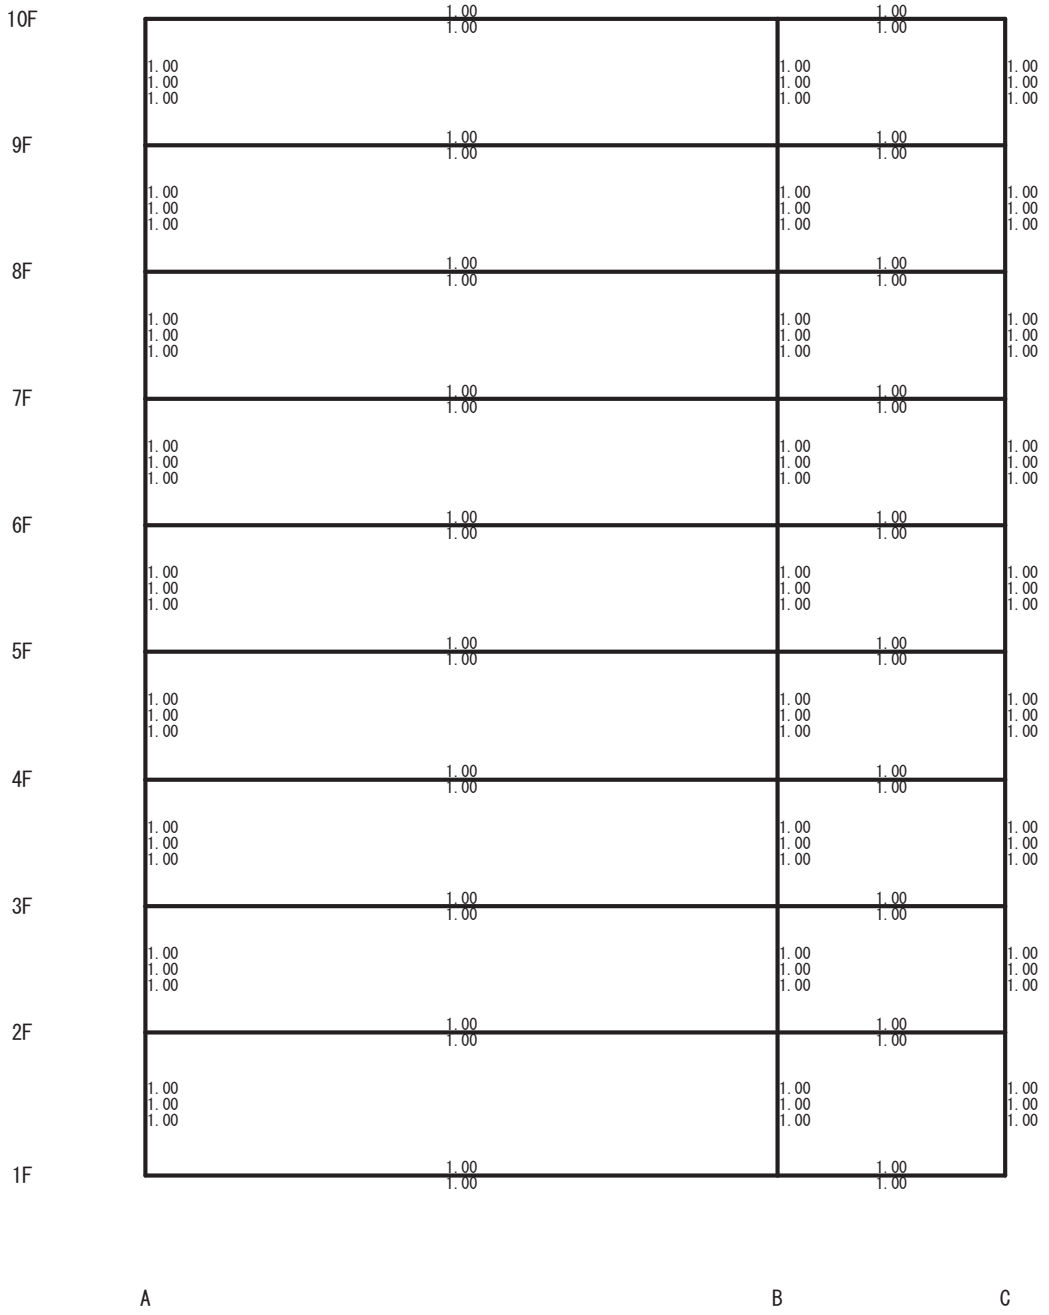


2 フレーム (S=1/239)

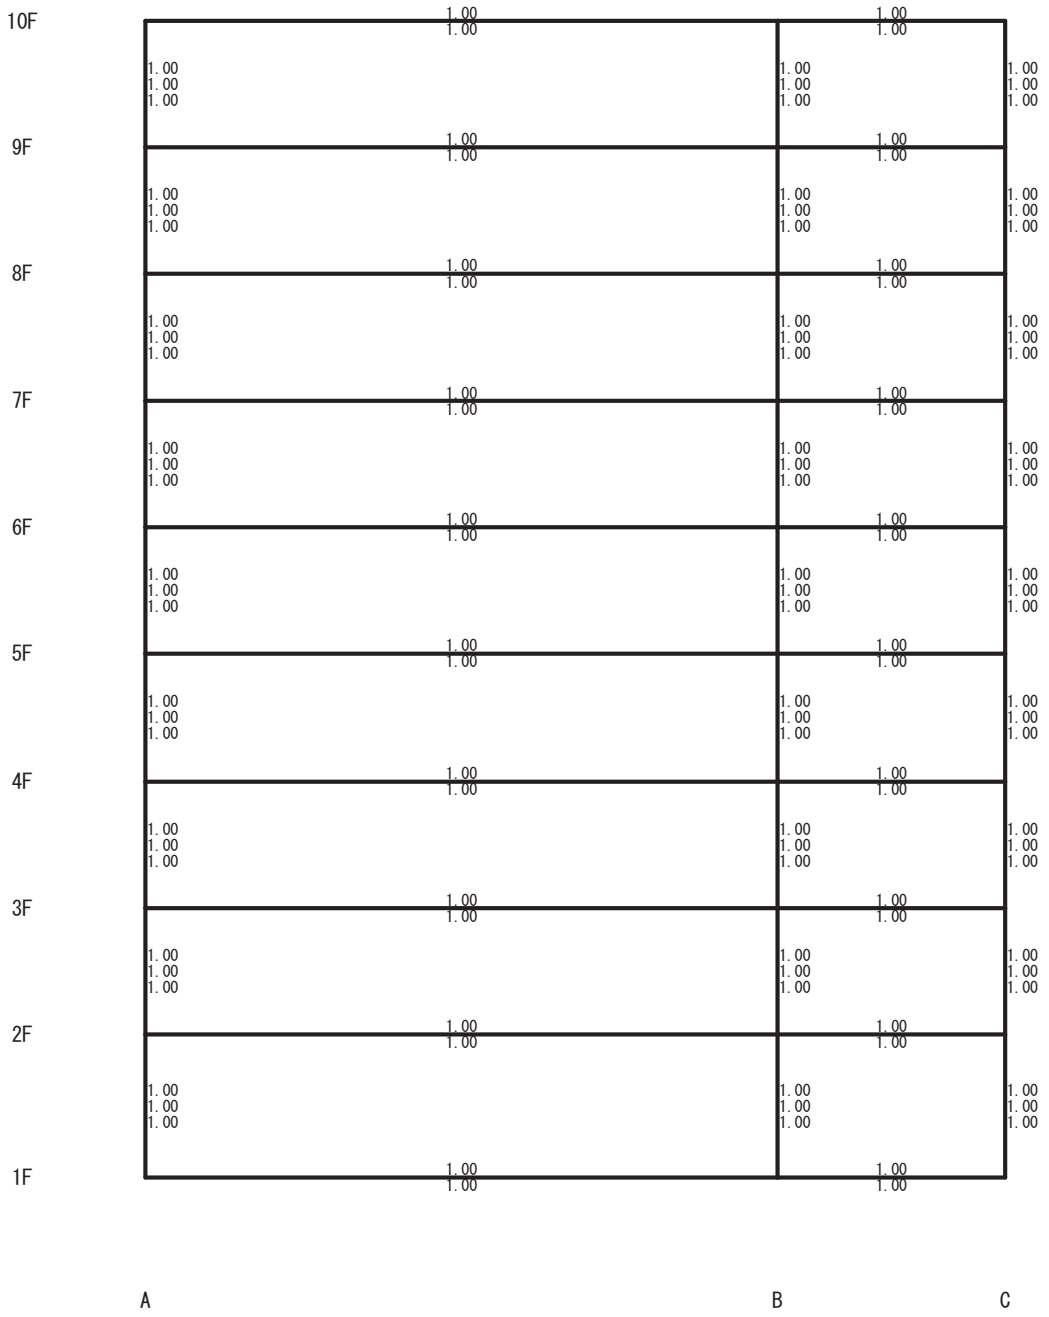


3 フレーム (S=1/239)

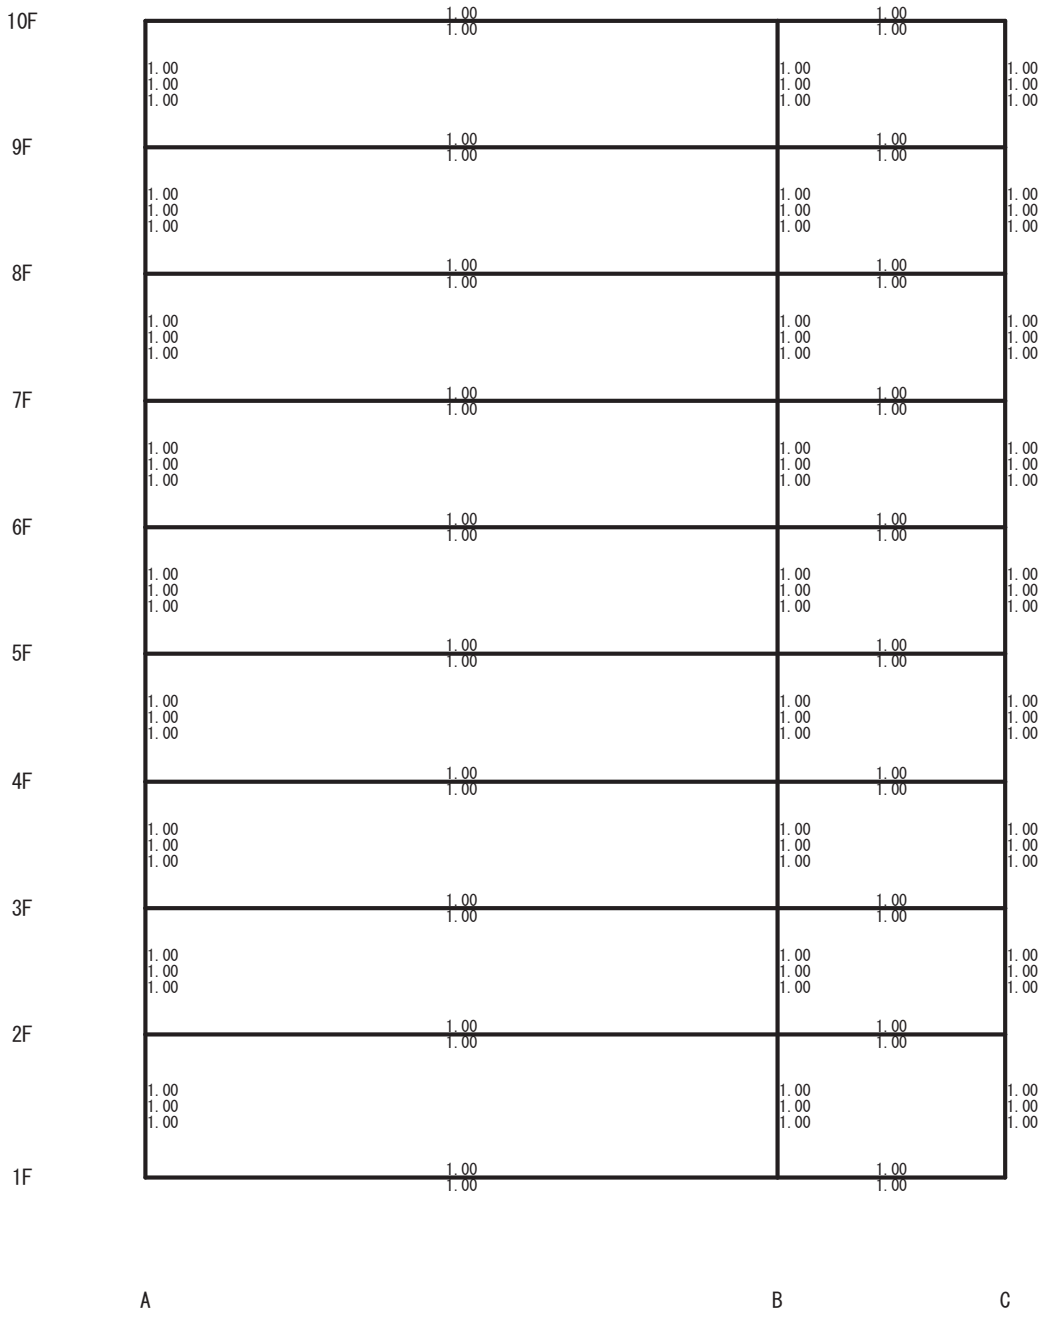

4 フレーム (S=1/239)

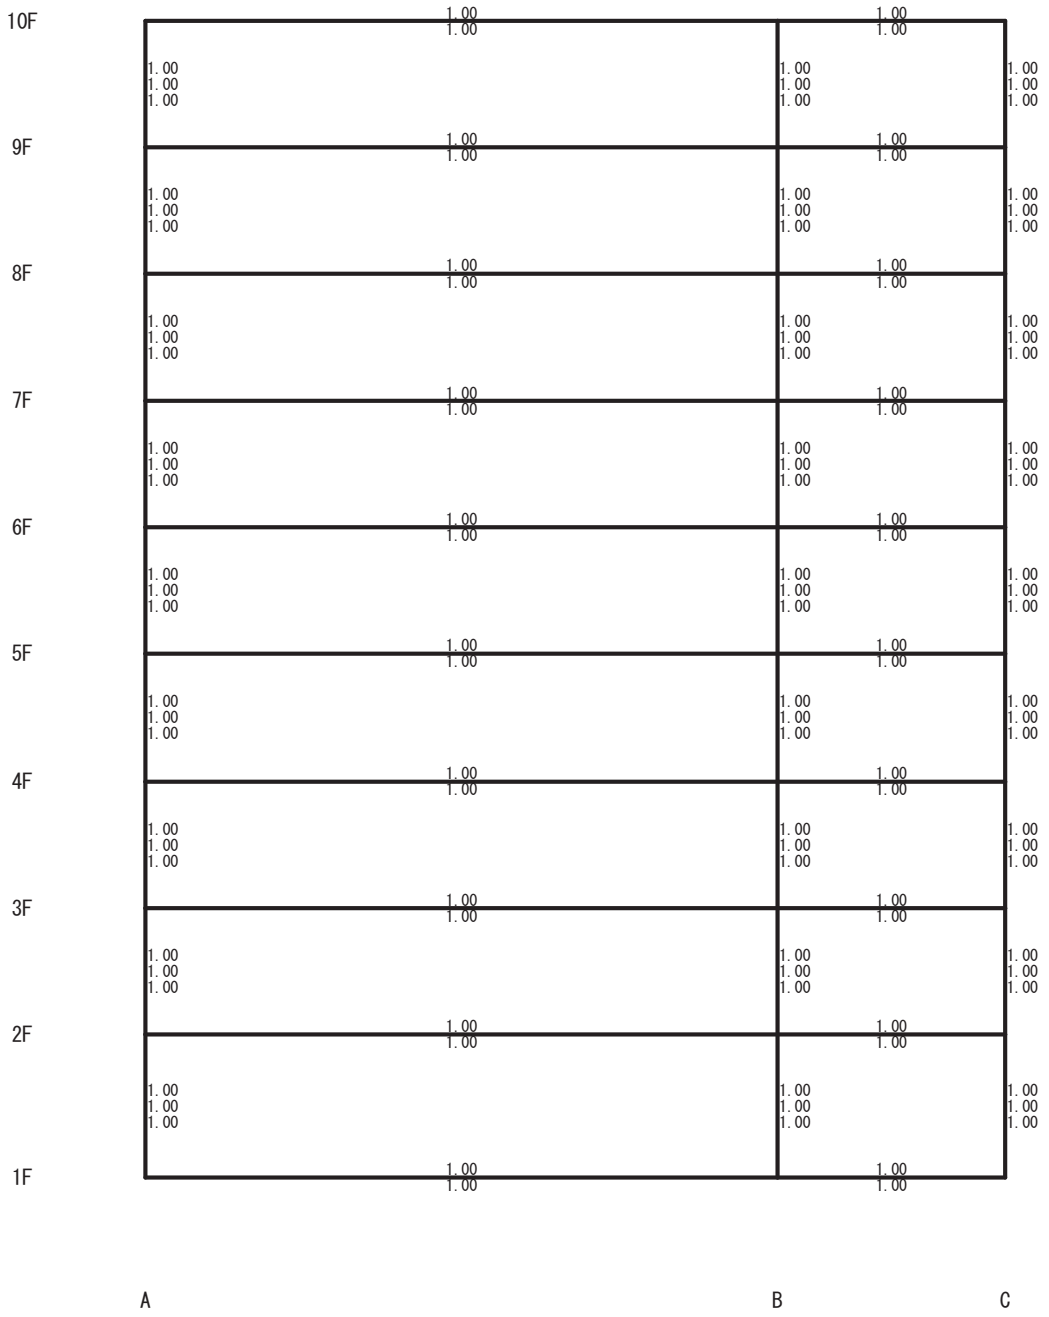


5 フレーム (S=1/239)

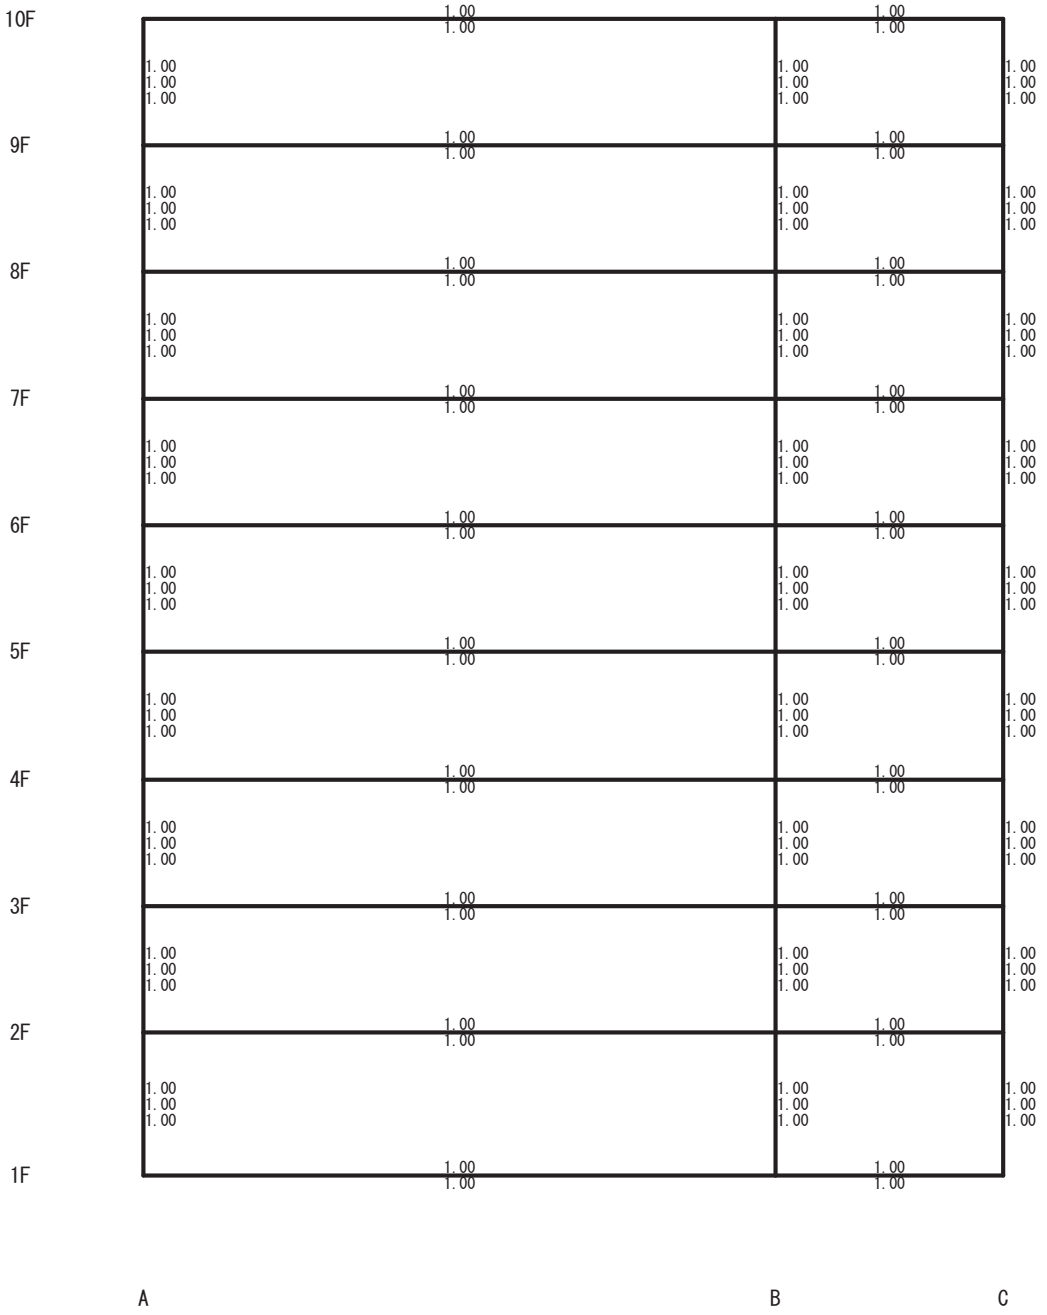


6 フレーム (S=1/239)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

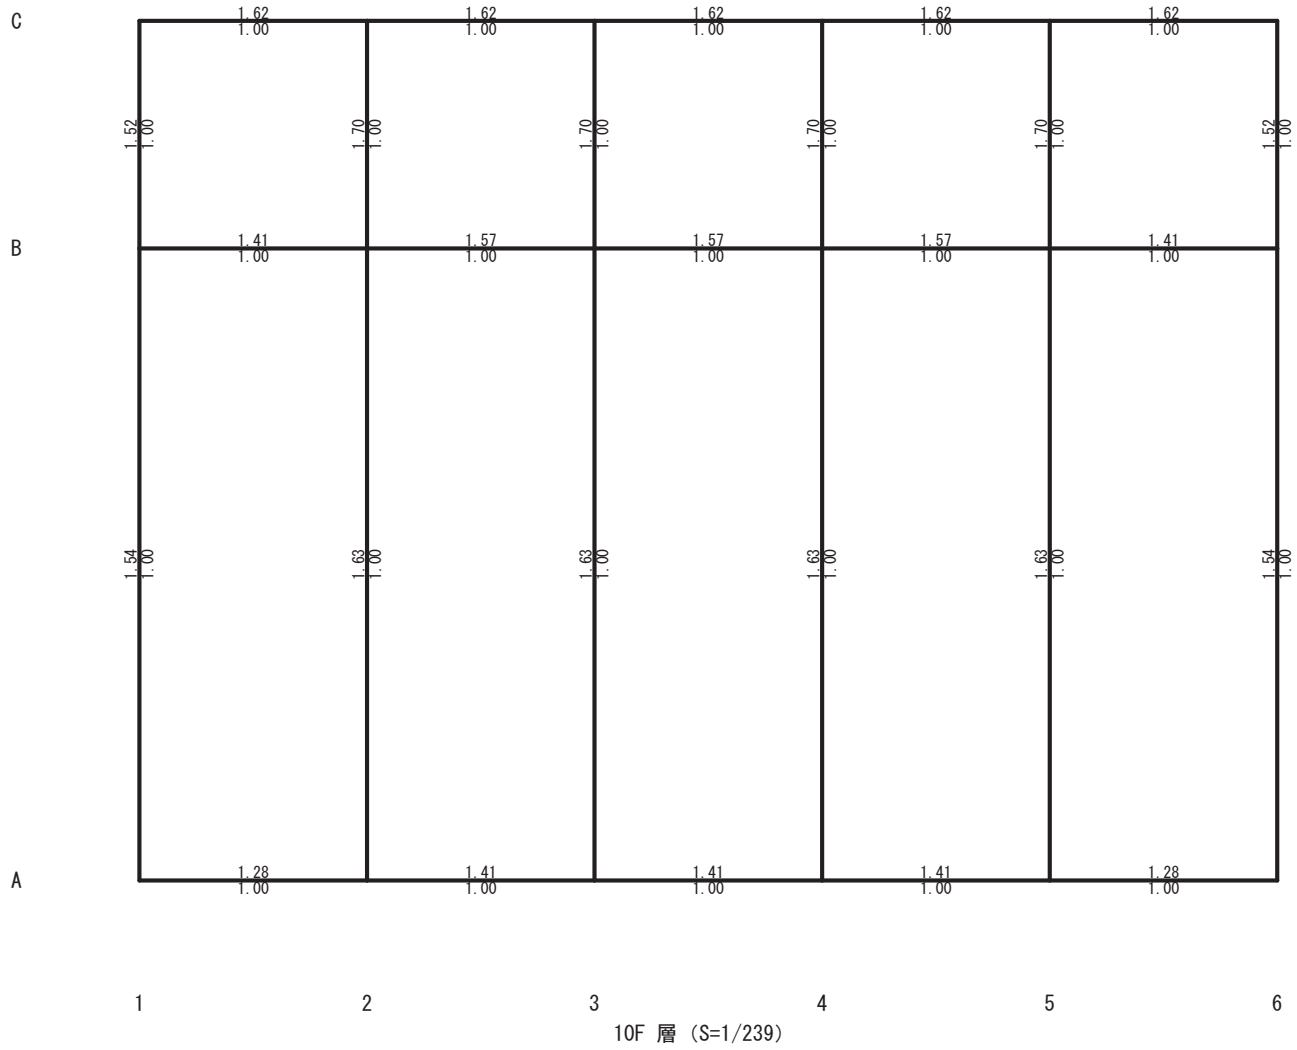
C
B
A
1.62
1.00
1.52
1.00
1.70
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.54
1.00
1.63
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/239)

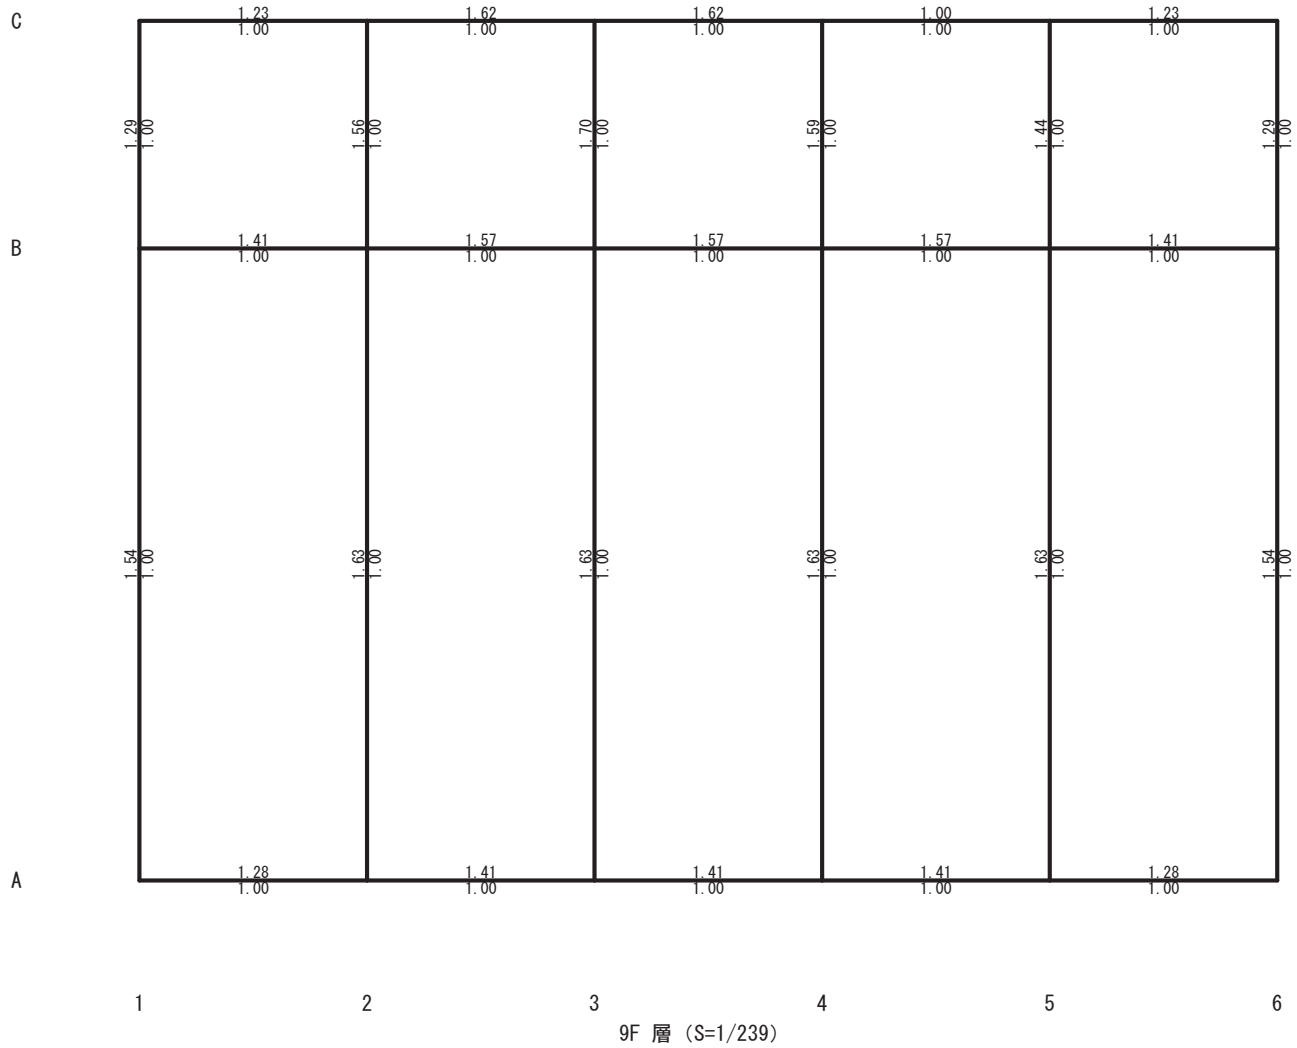
C
B
A
1.23
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.00
1.00
1.23
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.54
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.54
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/239)

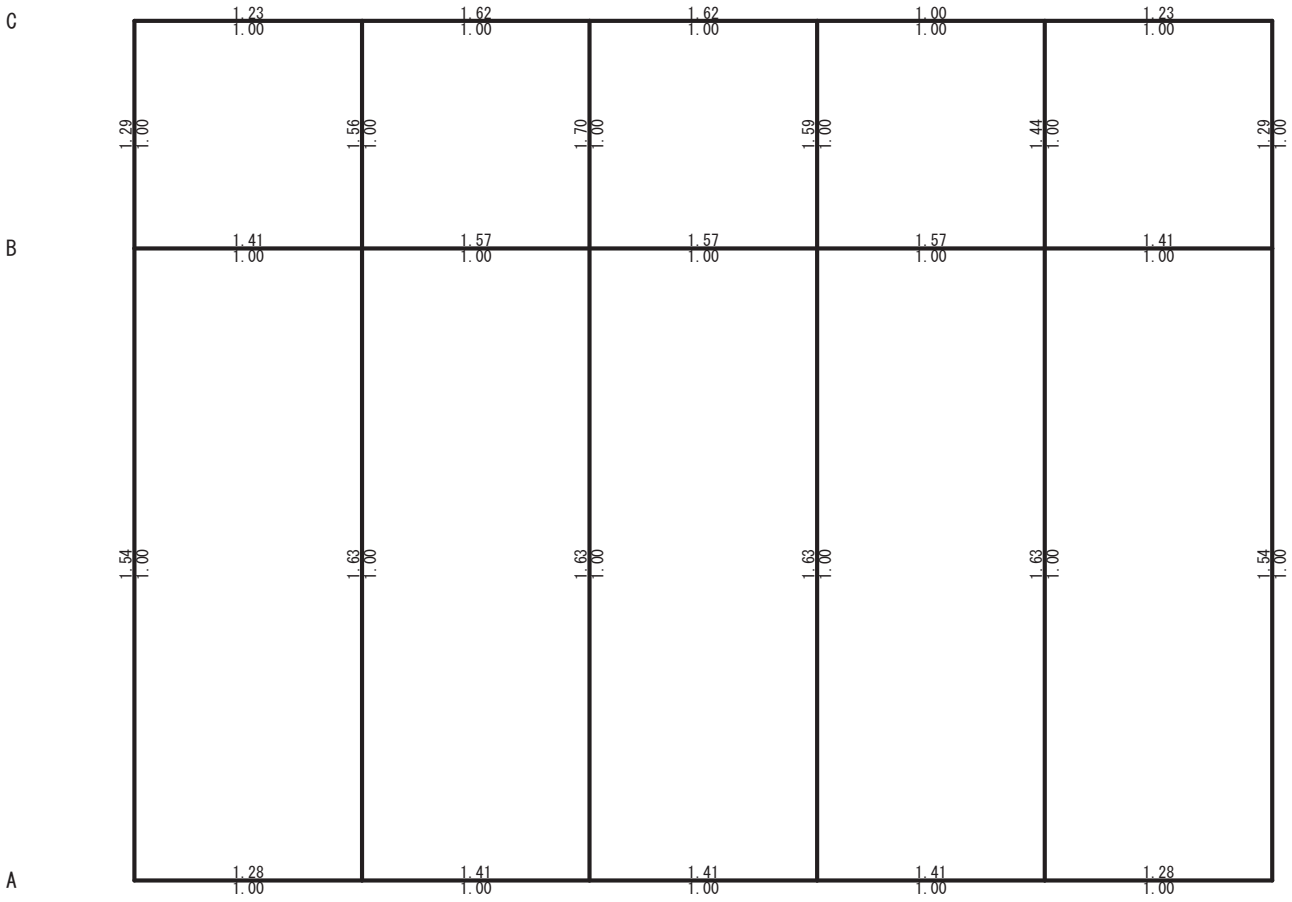
C
B
A
1.23
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.00
1.00
1.23
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.54
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.54
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/239)

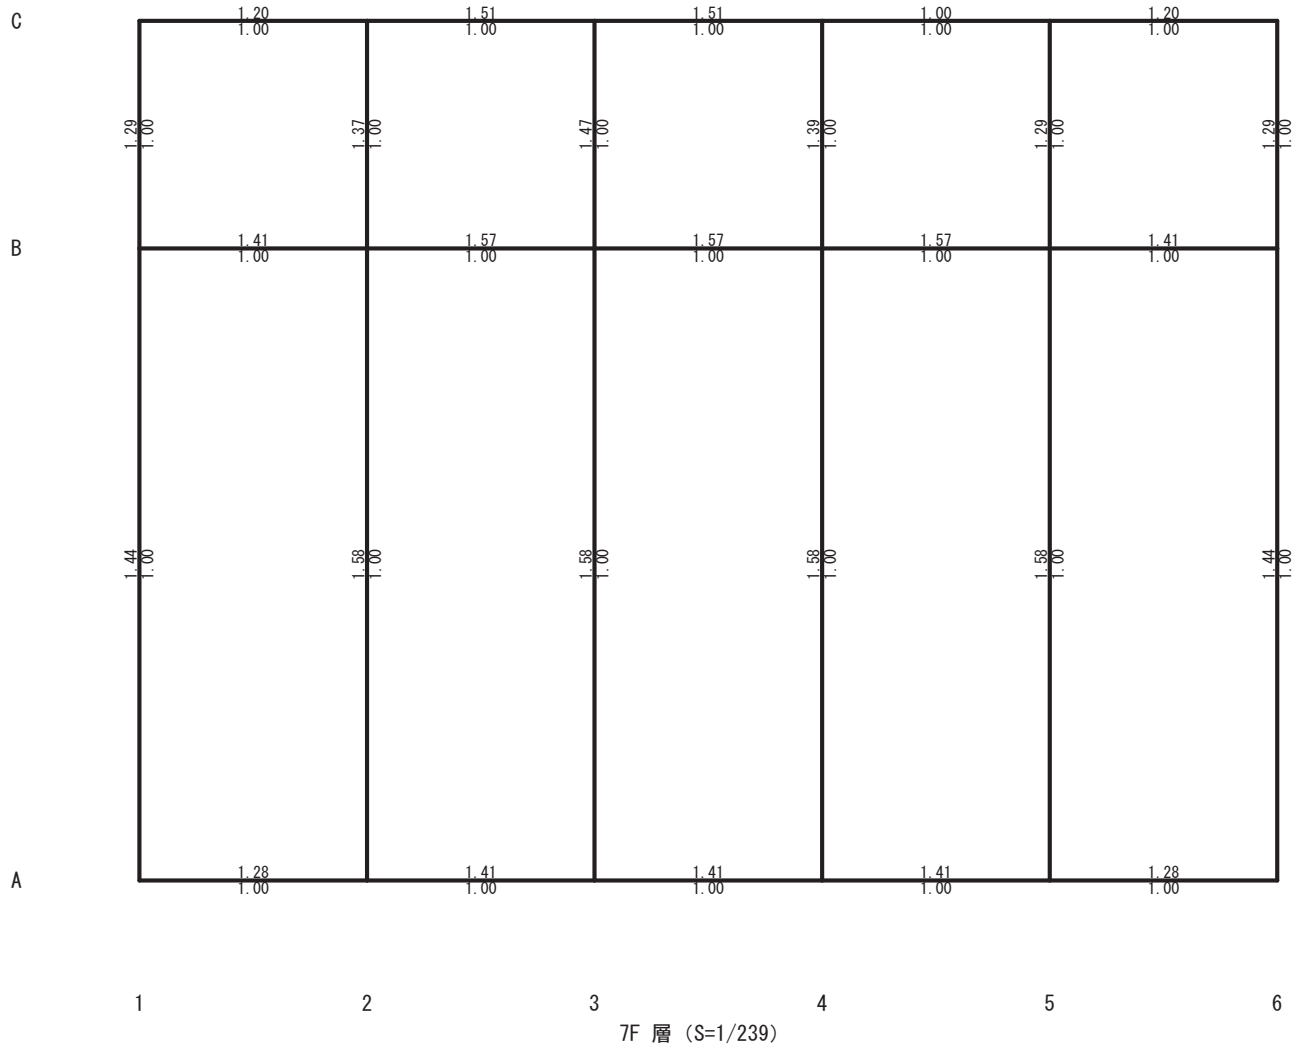
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.37
1.00
1.47
1.00
1.39
1.00
1.29
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.44
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.44
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/239)

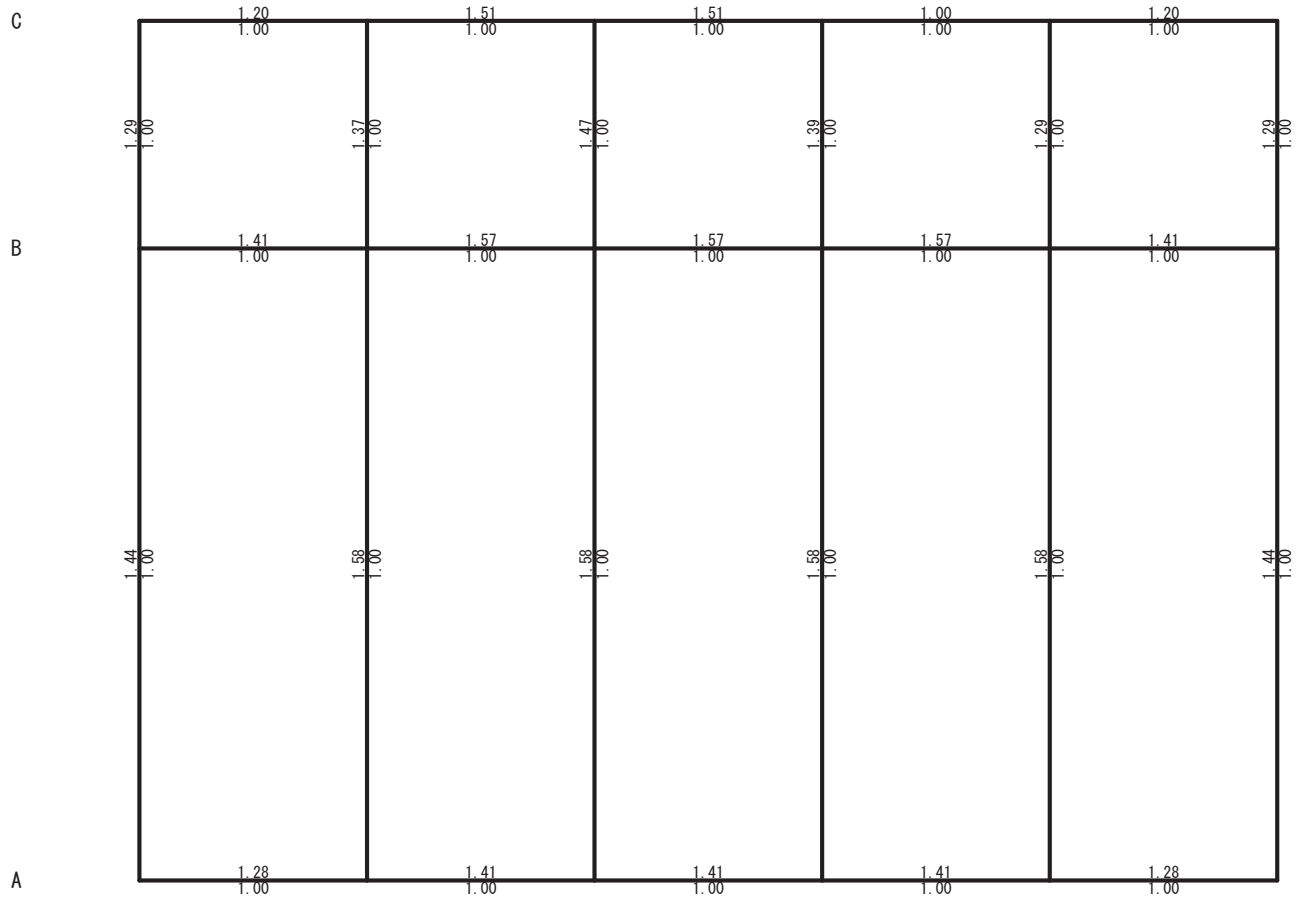
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.37
1.00
1.47
1.00
1.39
1.00
1.29
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.44
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.44
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/239)

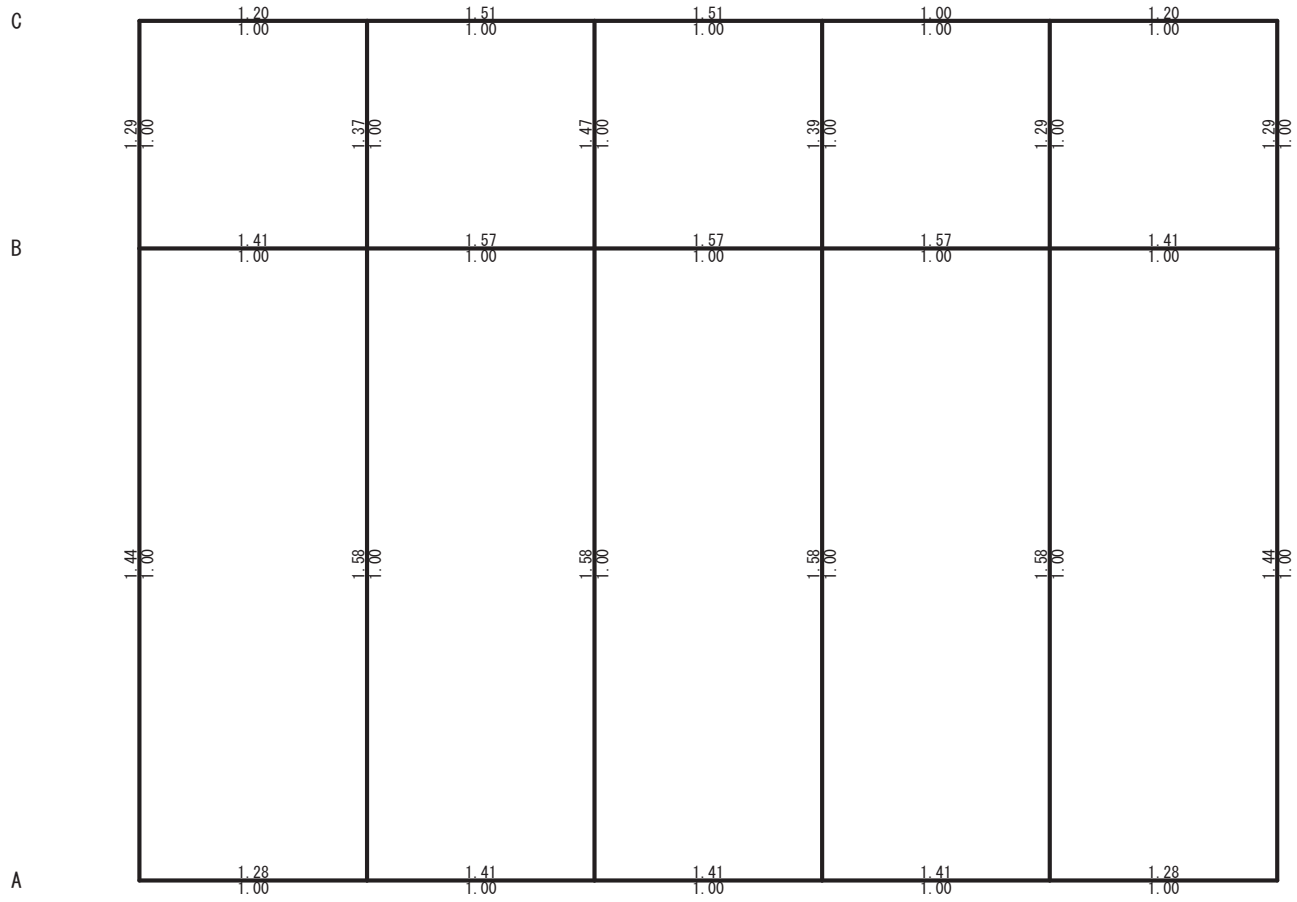
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.37
1.00
1.47
1.00
1.39
1.00
1.29
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.44
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.44
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/239)

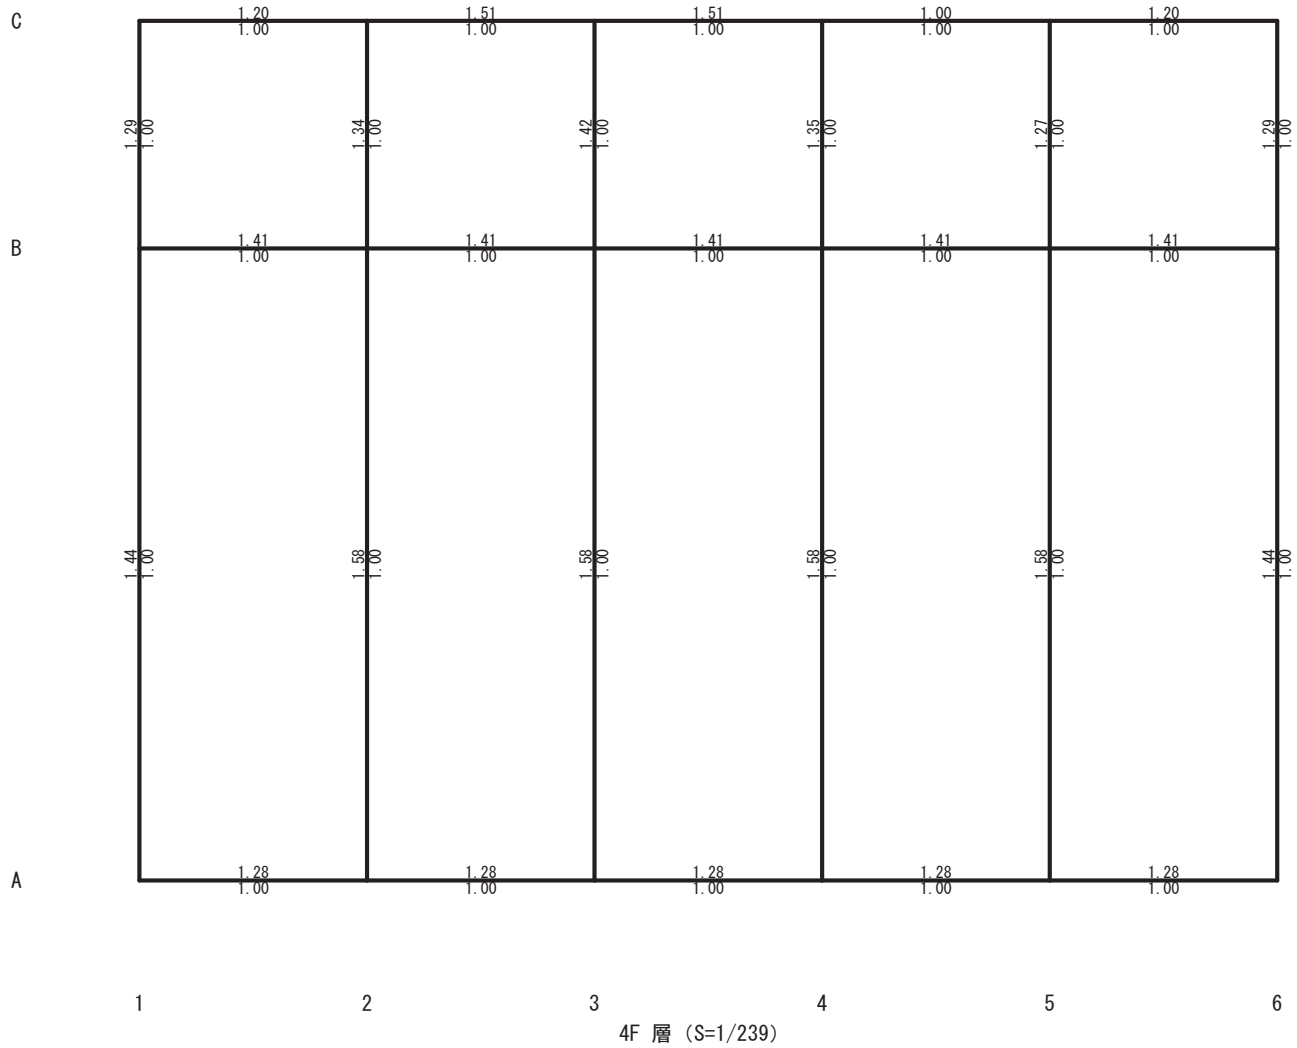
C
B
A
1.20 1.00
1.51 1.00
1.51 1.00
1.00 1.00
1.20 1.00
1.29 1.00
1.34 1.00
1.42 1.00
1.35 1.00
1.27 1.00
1.29 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.44 1.00
1.58 1.00
1.58 1.00
1.58 1.00
1.58 1.00
1.44 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/239)

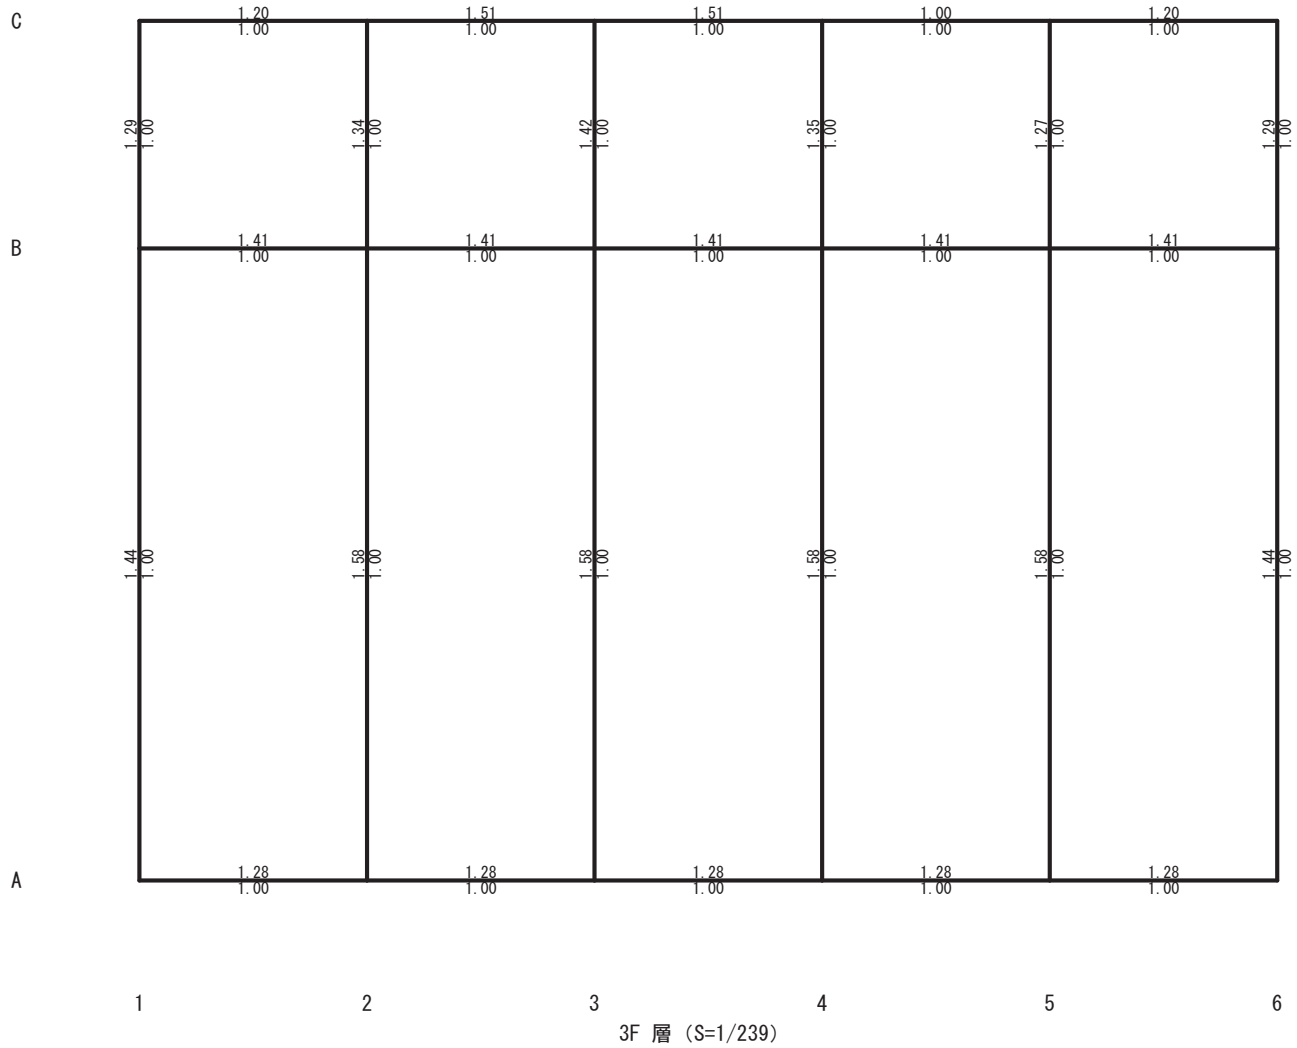
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.44
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.58
1.00
1.44
1.00
1.28
1.00
1.28
1.00
1.28
1.00
1.28
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/239)

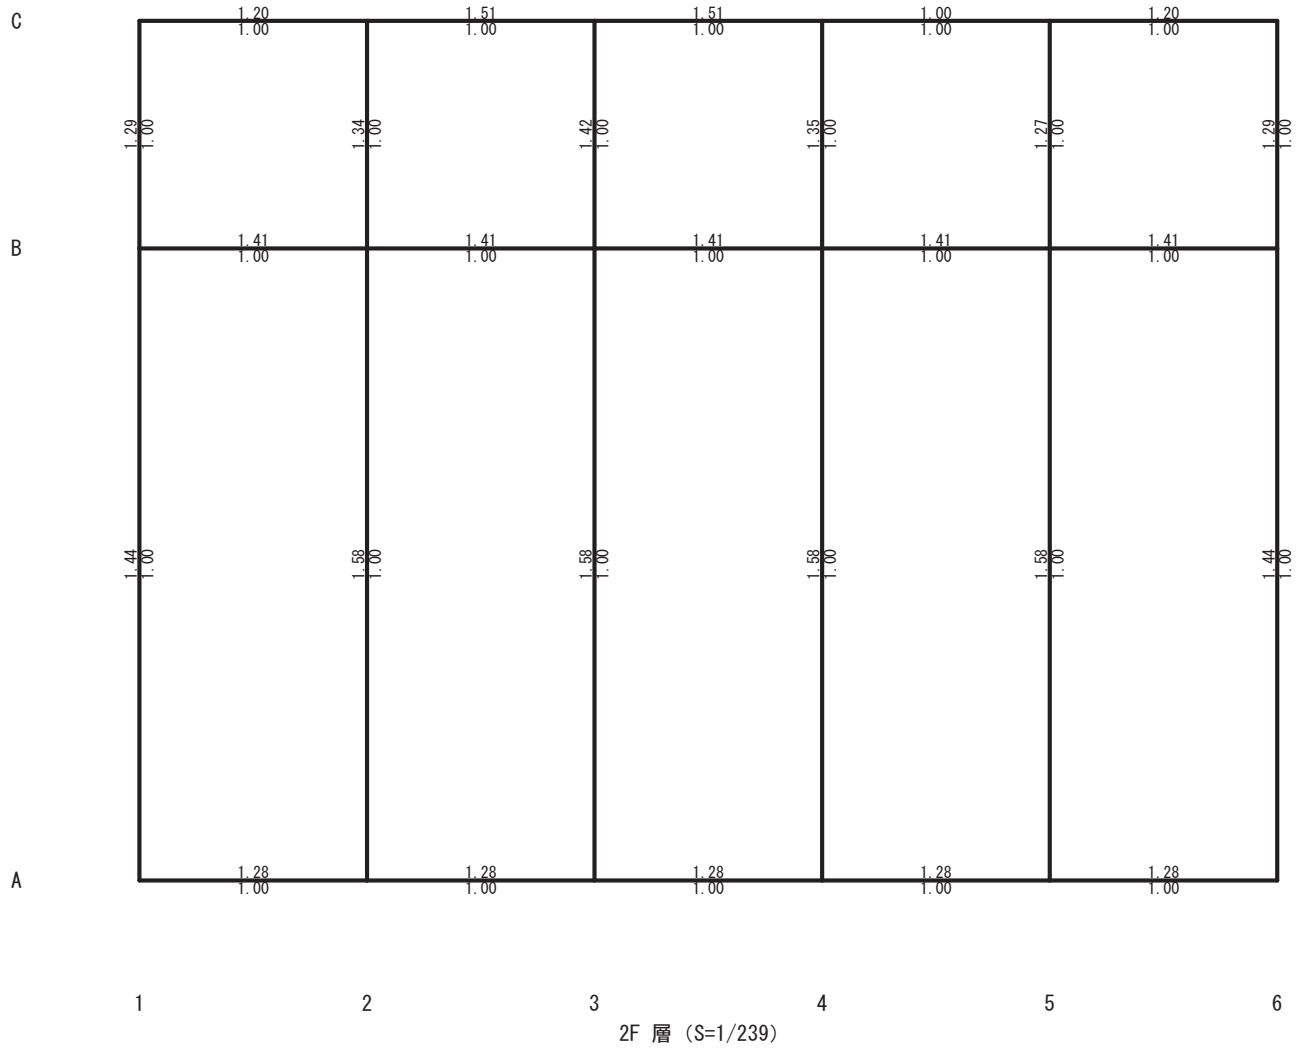
C
B
A
1.20 1.00
1.51 1.00
1.51 1.00
1.00 1.00
1.20 1.00
1.29 1.00
1.34 1.00
1.42 1.00
1.35 1.00
1.27 1.00
1.29 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.44 1.00
1.58 1.00
1.58 1.00
1.58 1.00
1.58 1.00
1.44 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1.28 1.00
1
2
3
4
5
6


2F 層 (S=1/239)

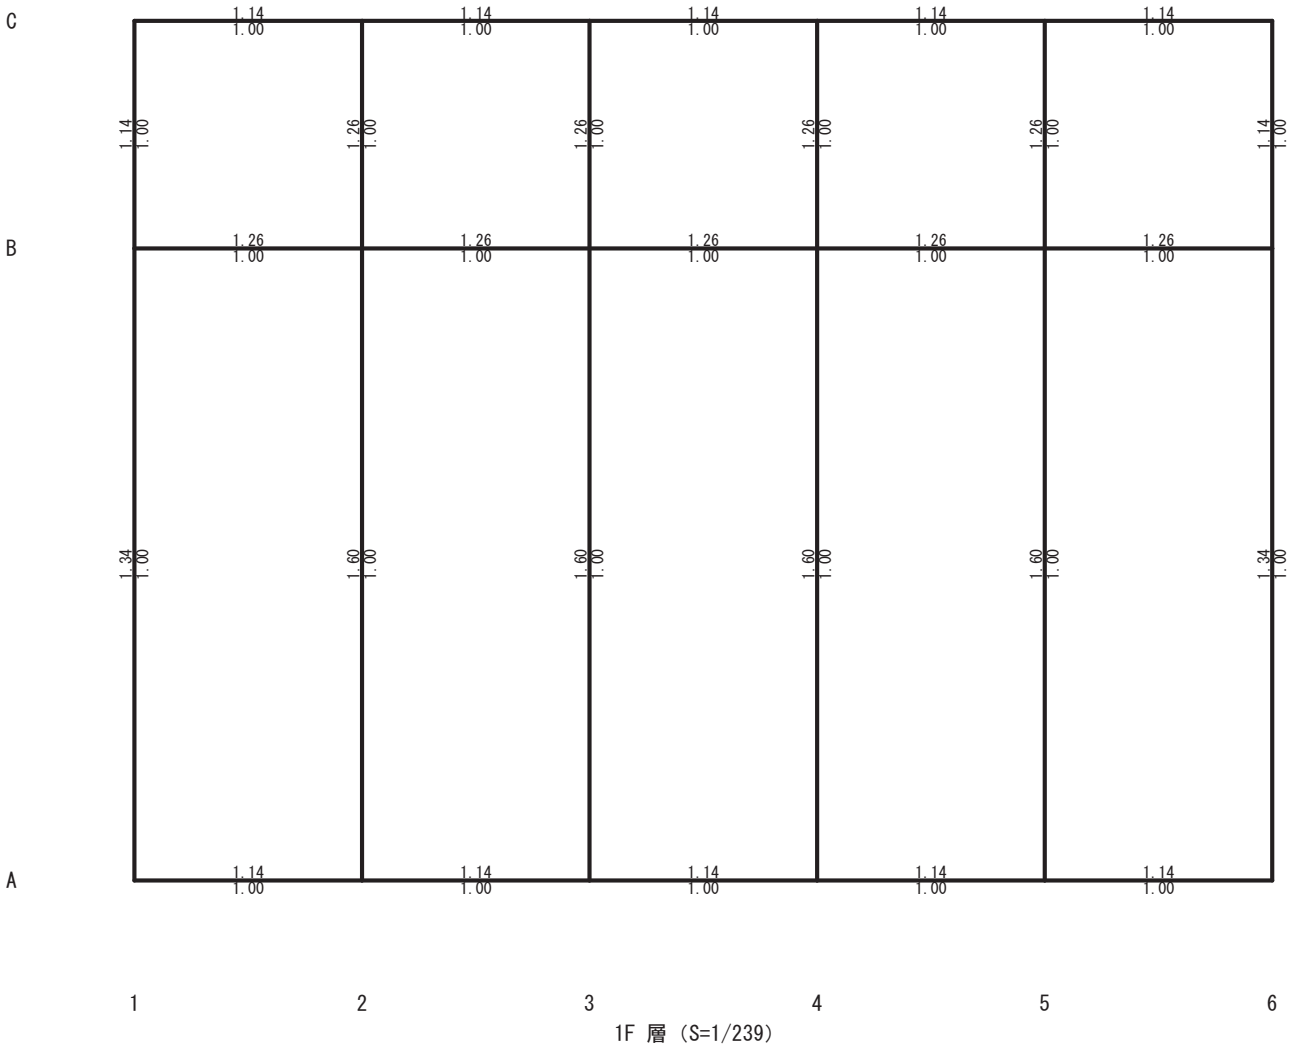


1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積

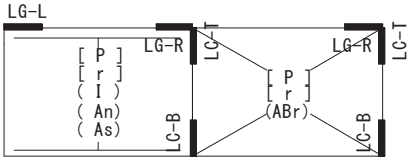


LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

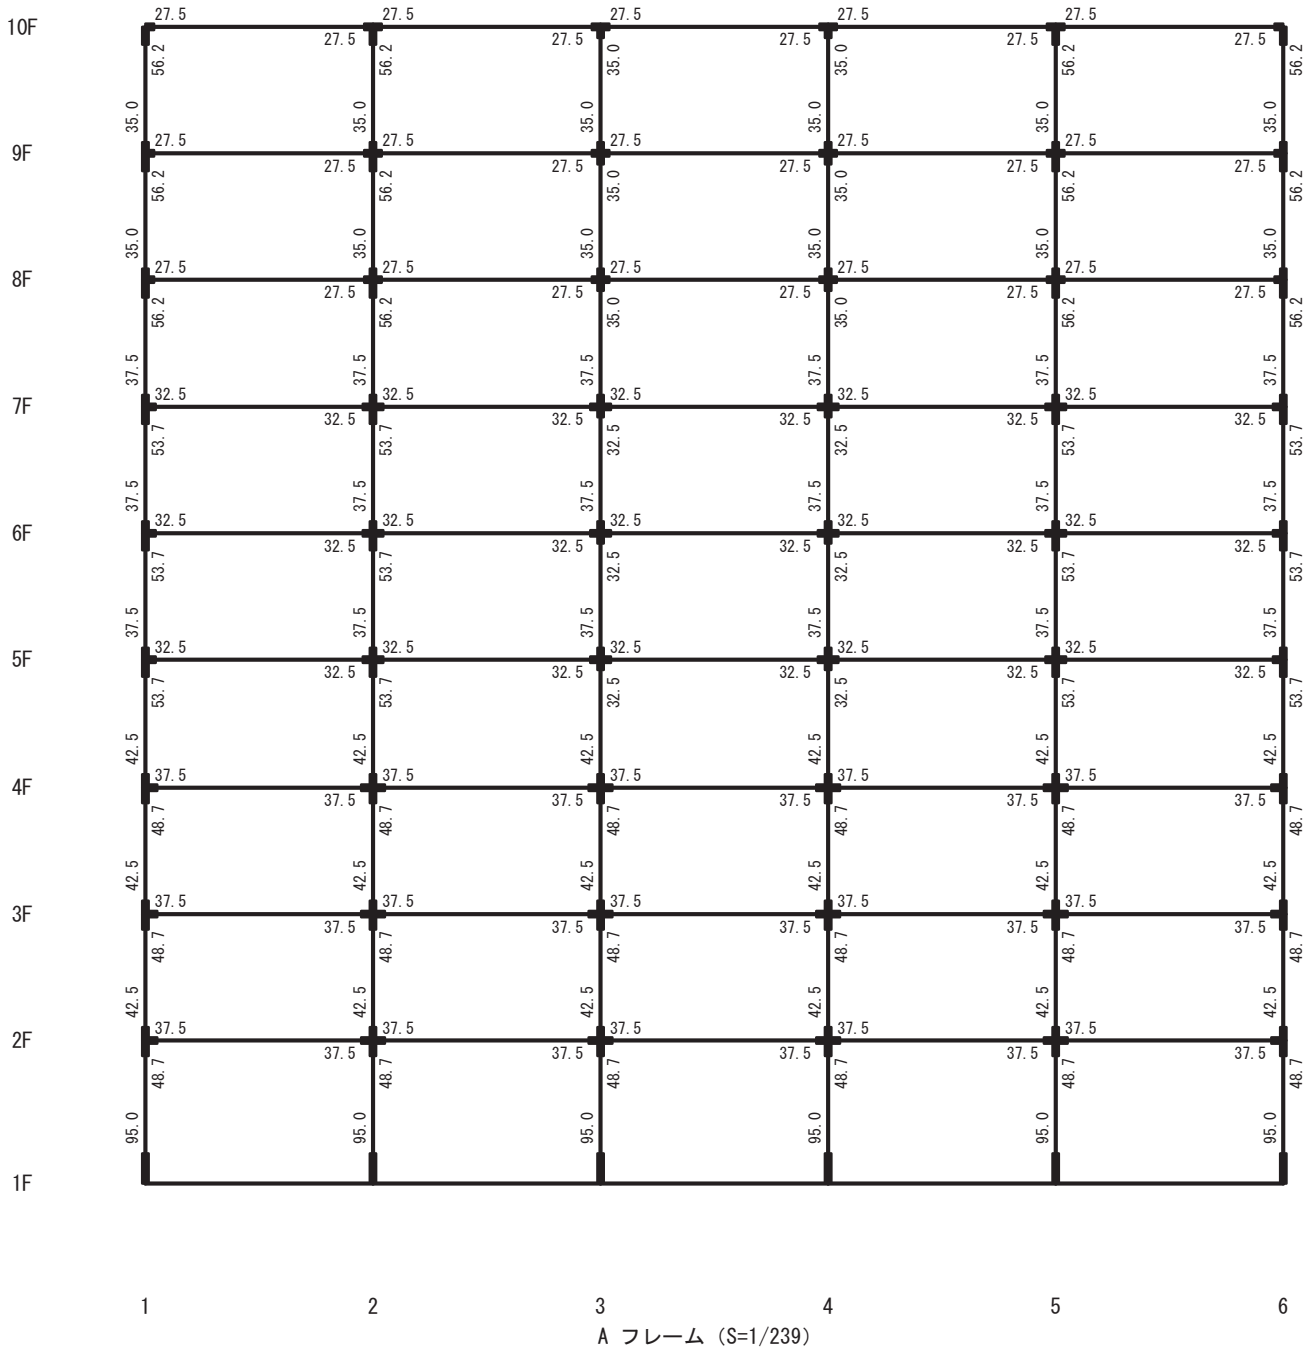


A フレーム (S=1/239)

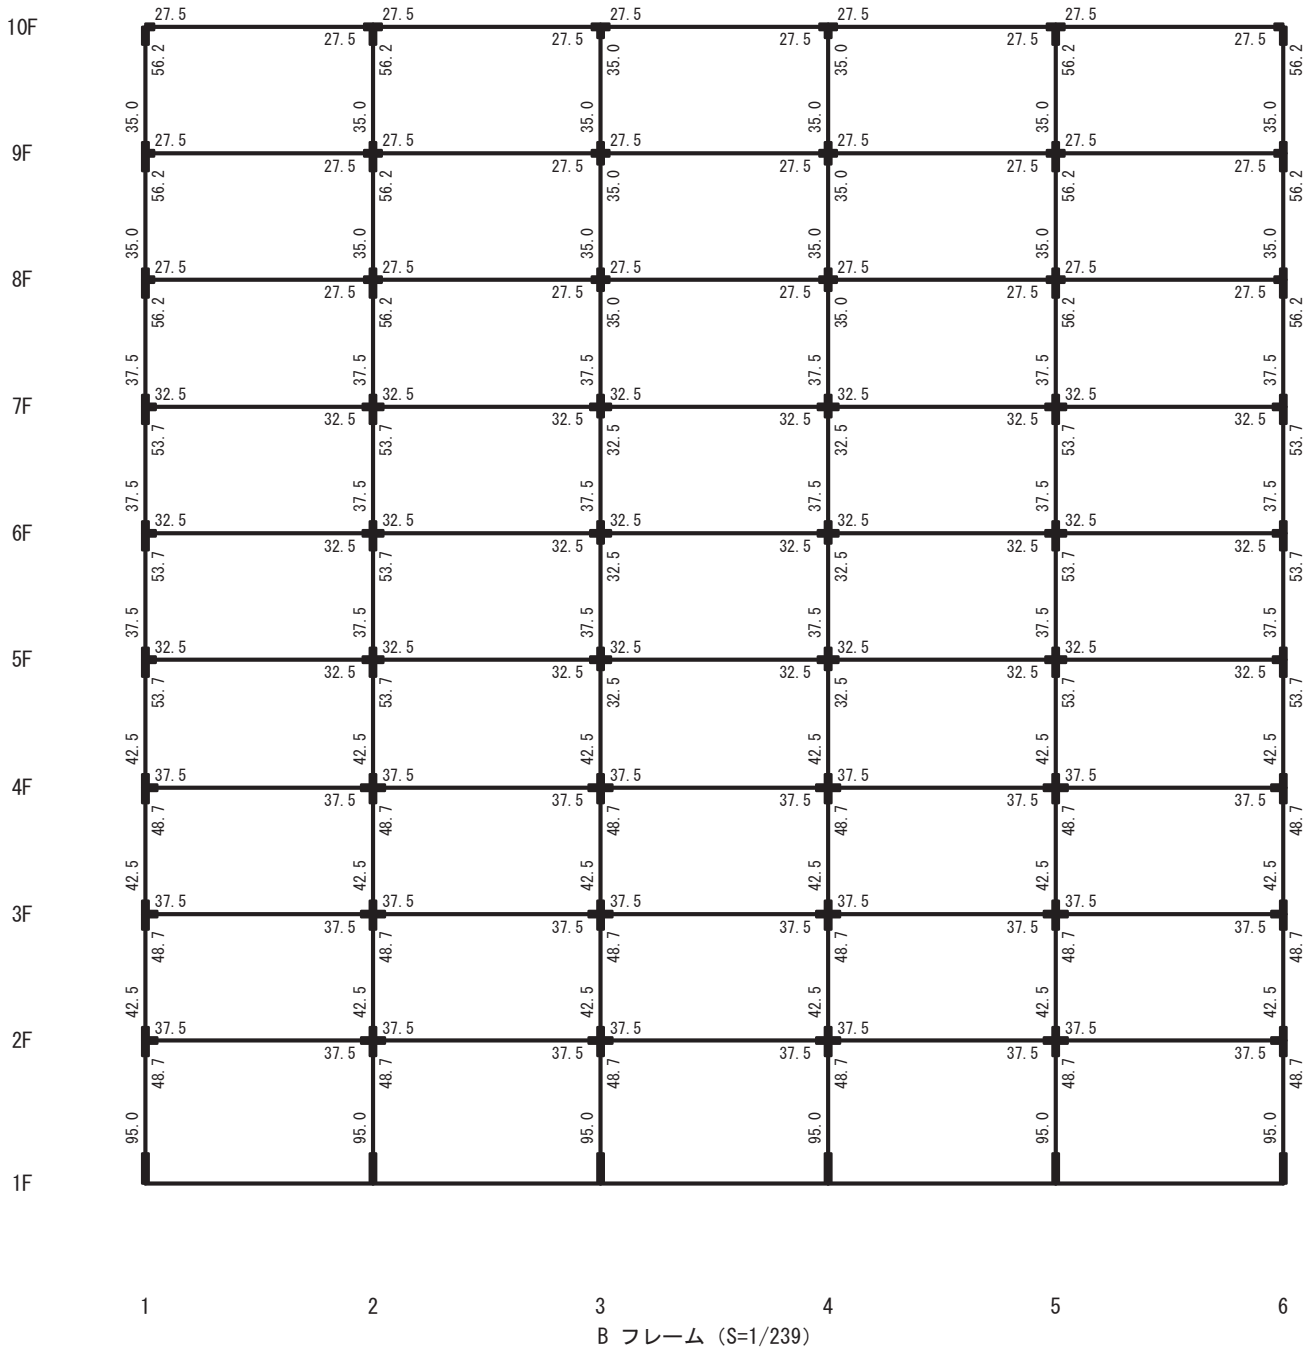


B フレーム (S=1/239)

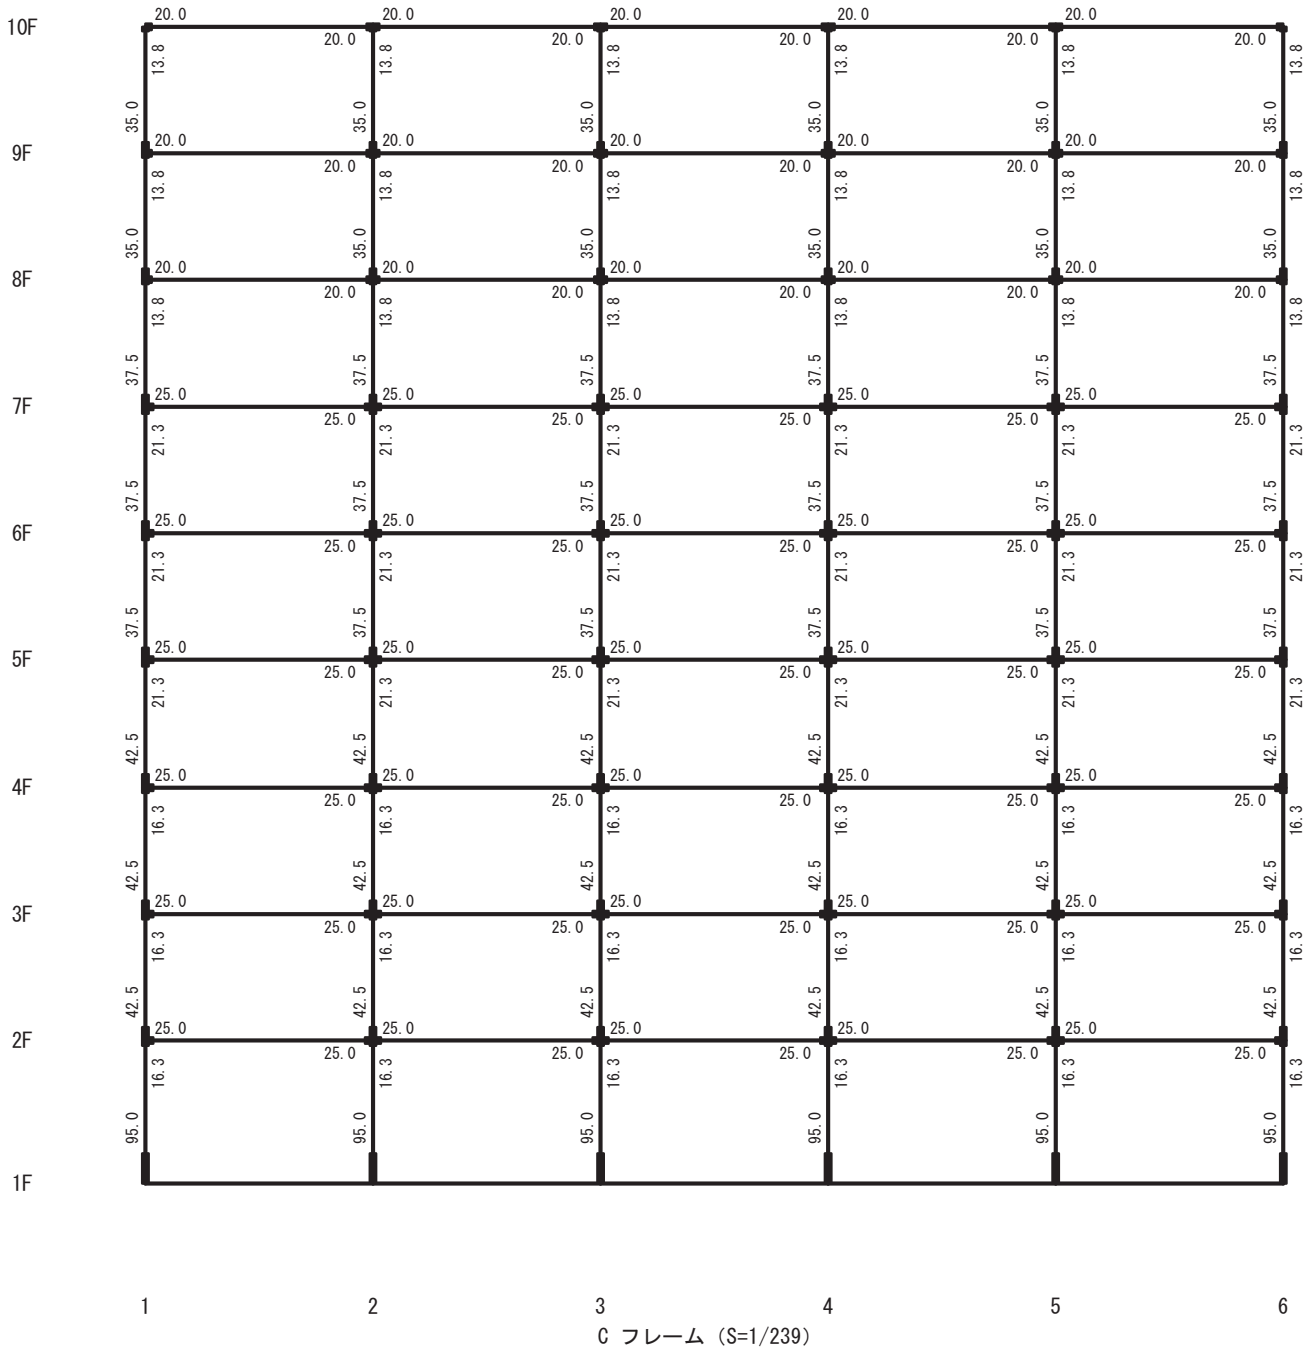


C フレーム (S=1/239)

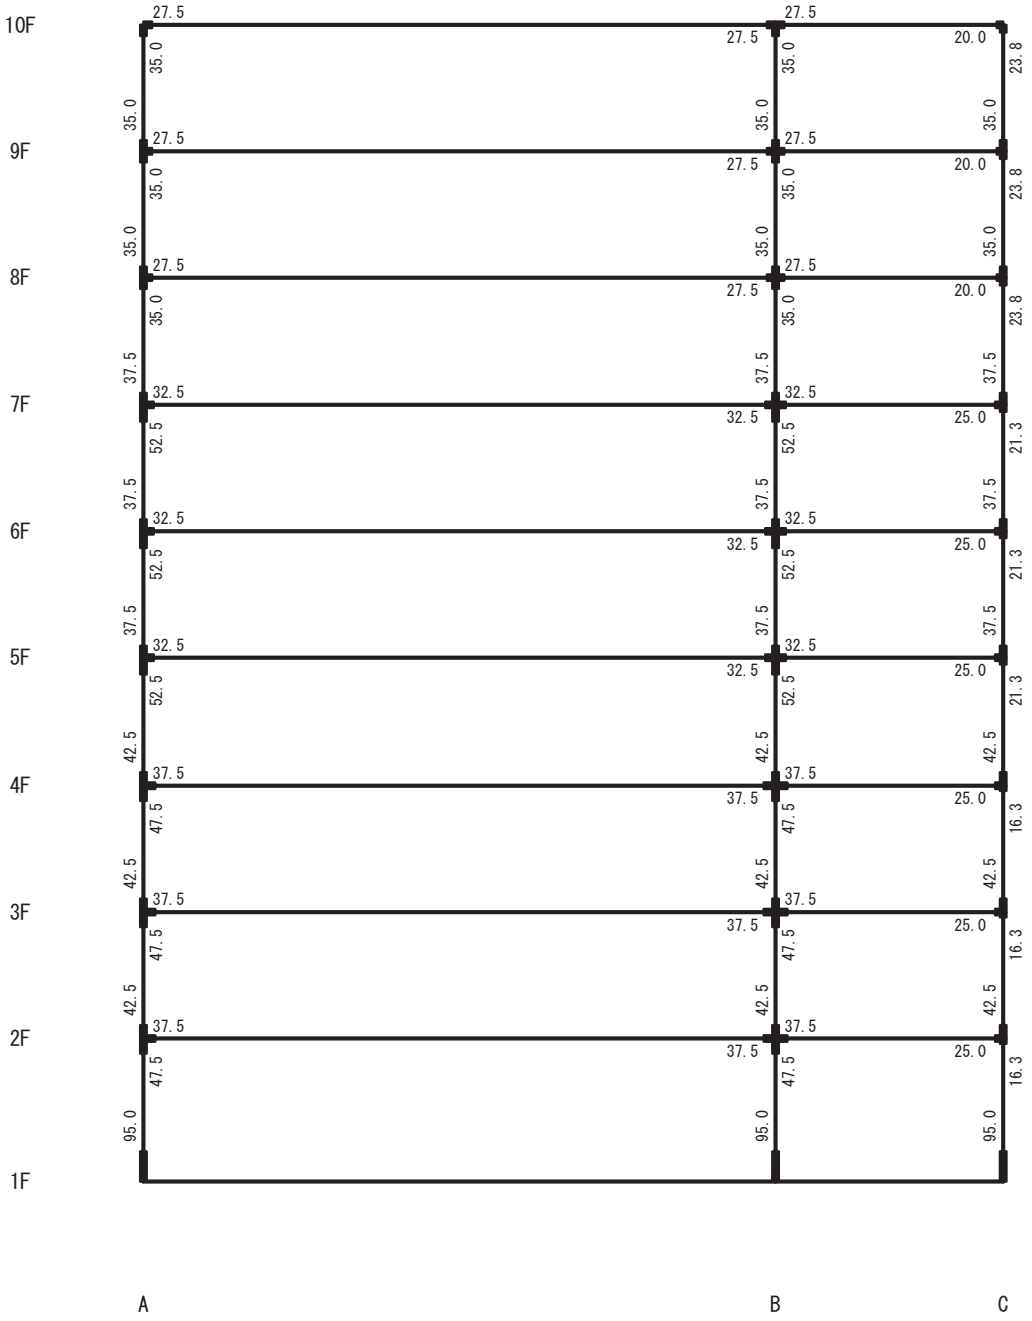
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
35.0
23.8
32.5
25.0
37.5
21.3
52.5
42.5
16.3
47.5
95.0


1 フレーム (S=1/239)

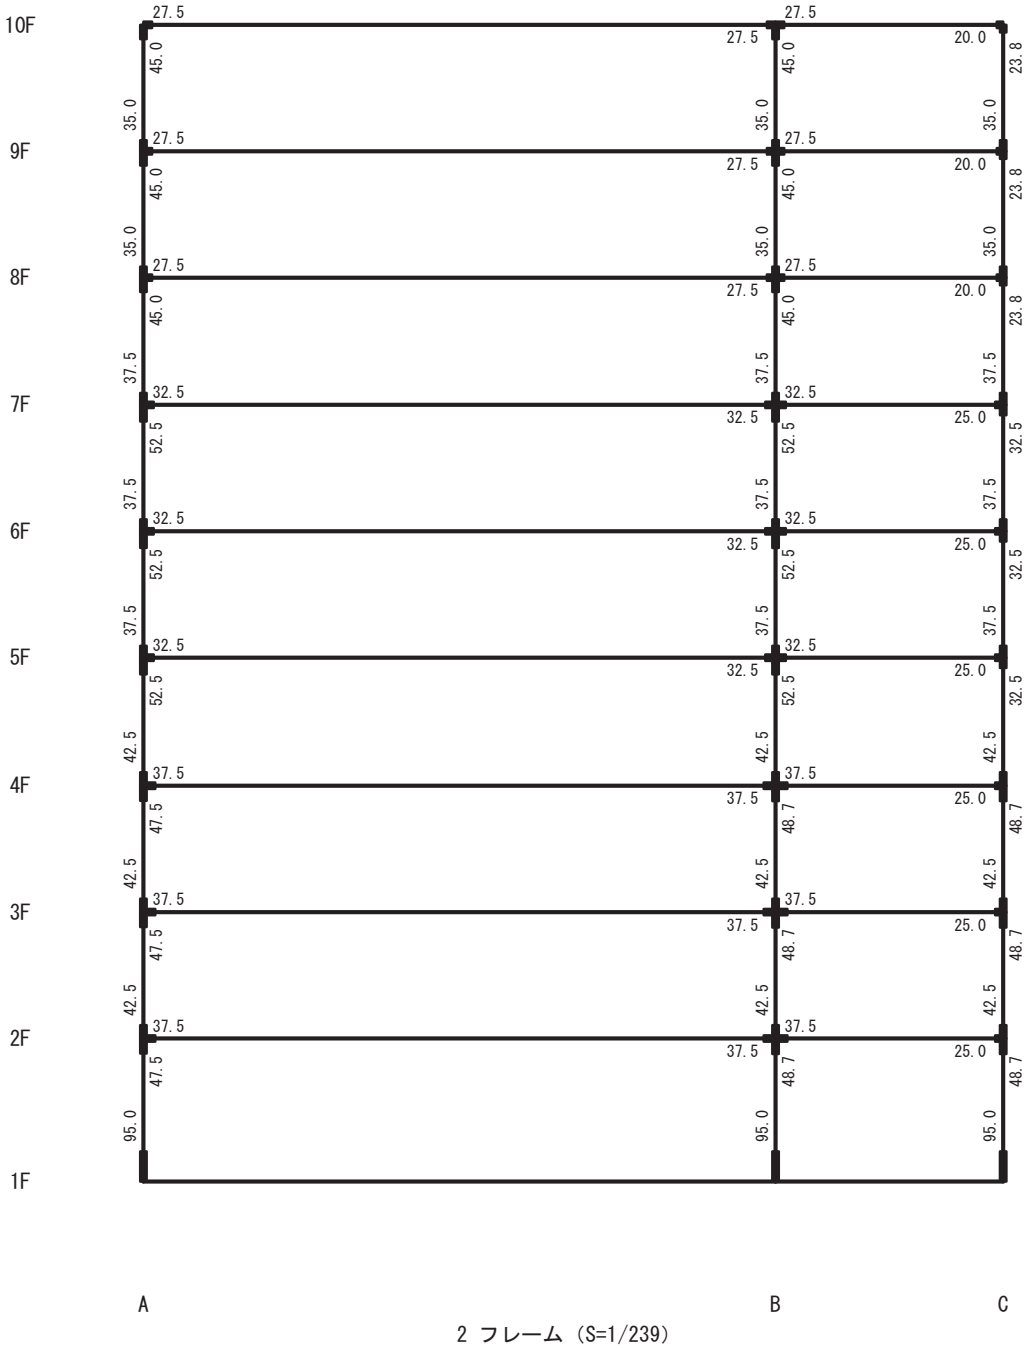
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
45.0
23.8
35.0
32.5
52.5
25.0
37.5
42.5
47.5
48.7
95.0


2 フレーム (S=1/239)

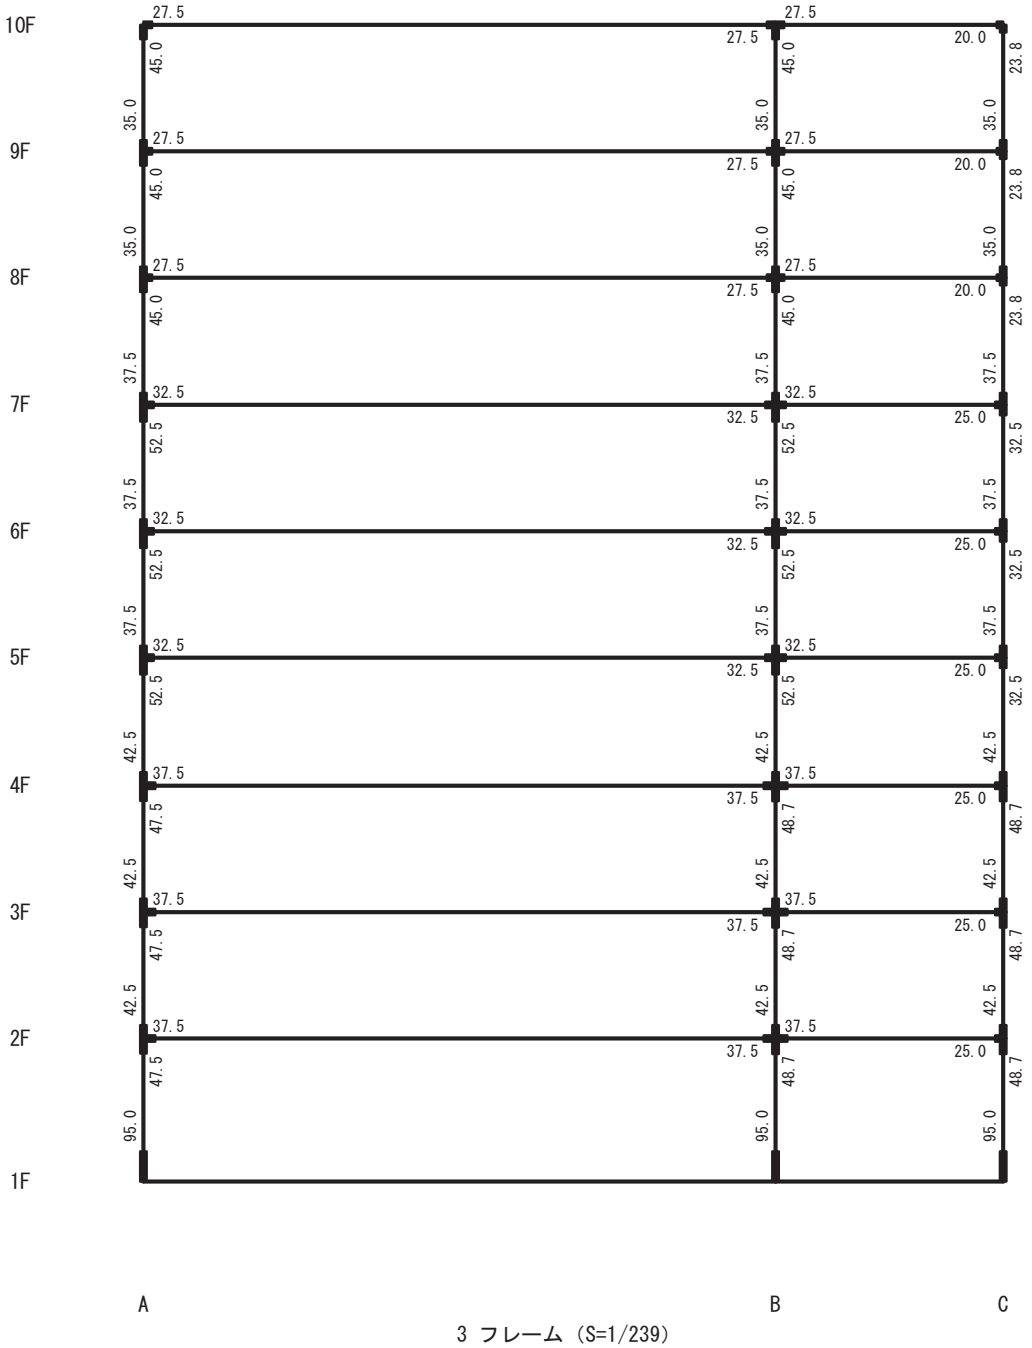
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
45.0
23.8
35.0
32.5
52.5
25.0
32.5
37.5
42.5
47.5
48.7
95.0


3 フレーム (S=1/239)

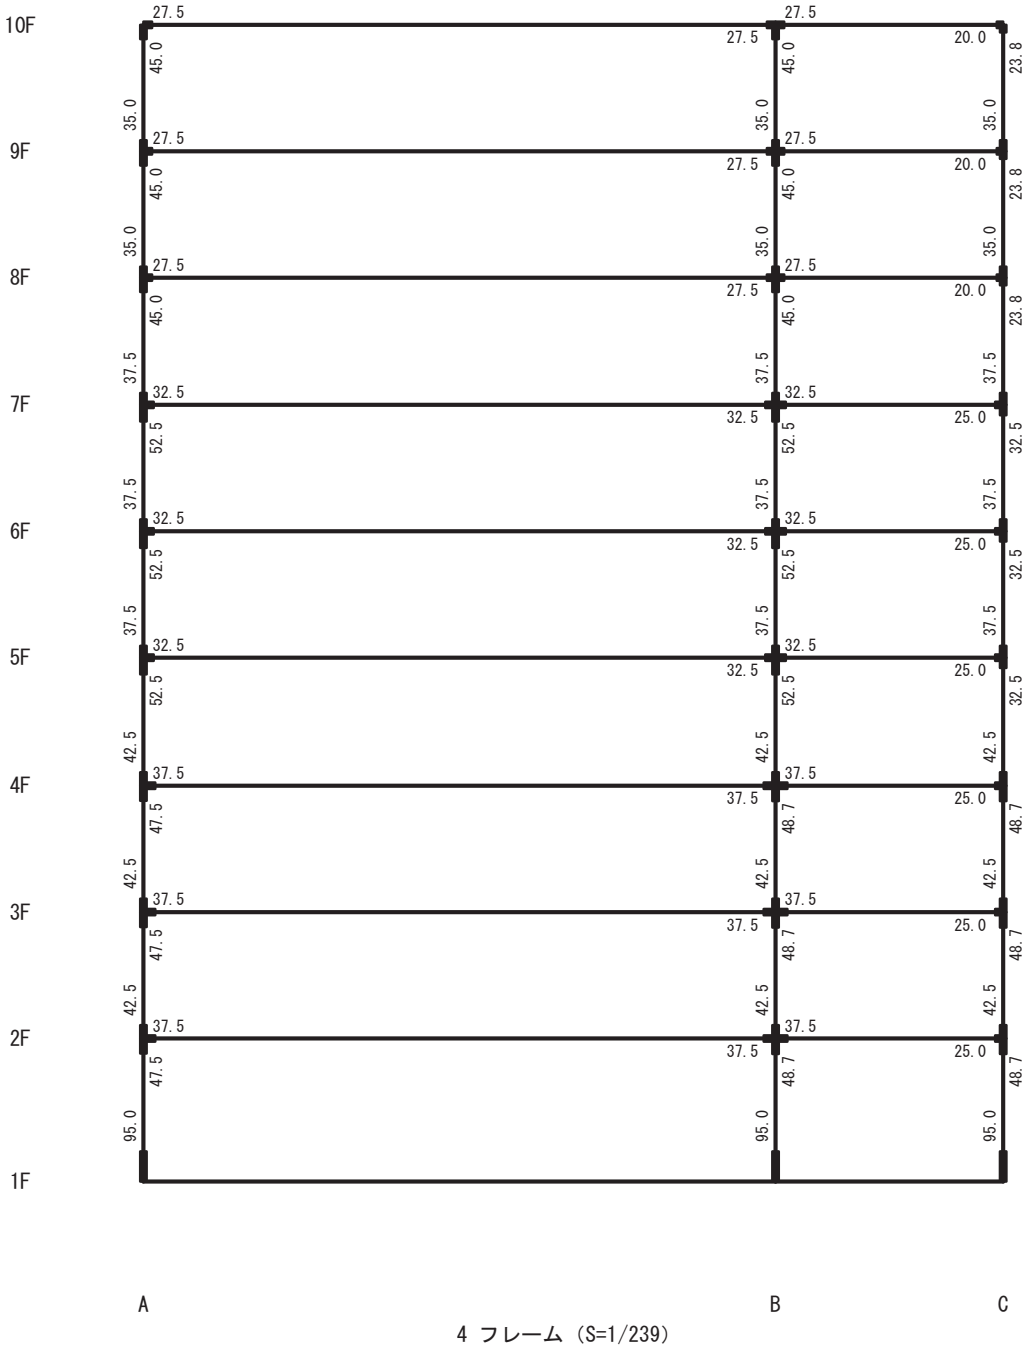
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
45.0
35.0
32.5
52.5
37.5
37.5
47.5
42.5
95.0
20.0
23.8
25.0
32.5
48.7

4 フレーム (S=1/239)

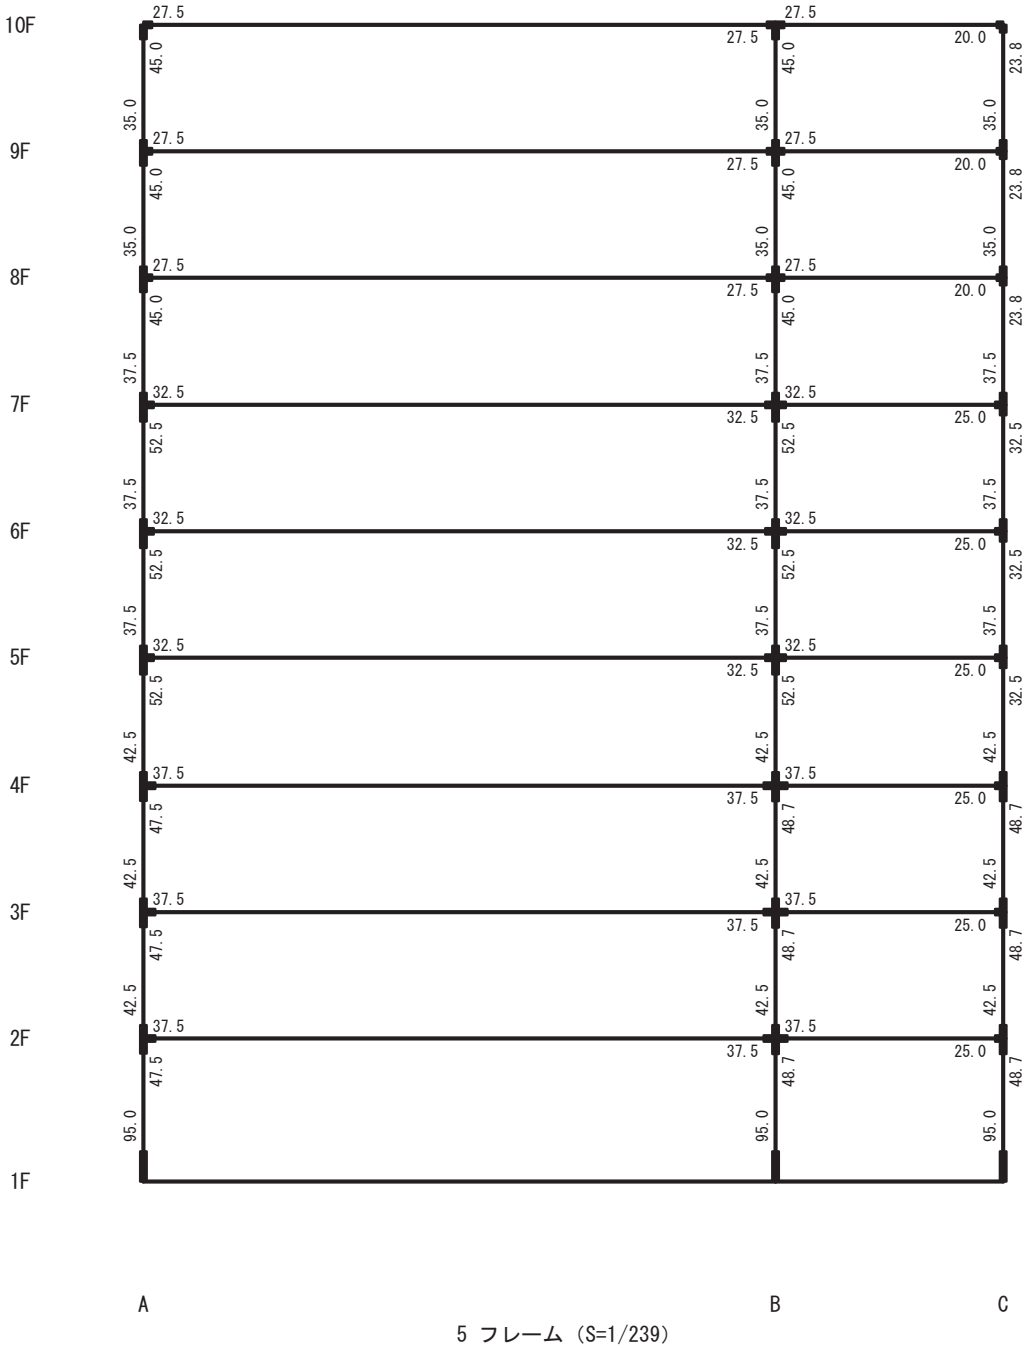
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
45.0
35.0
32.5
52.5
37.5
37.5
47.5
42.5
95.0
20.0
23.8
25.0
32.5
48.7

5 フレーム (S=1/239)

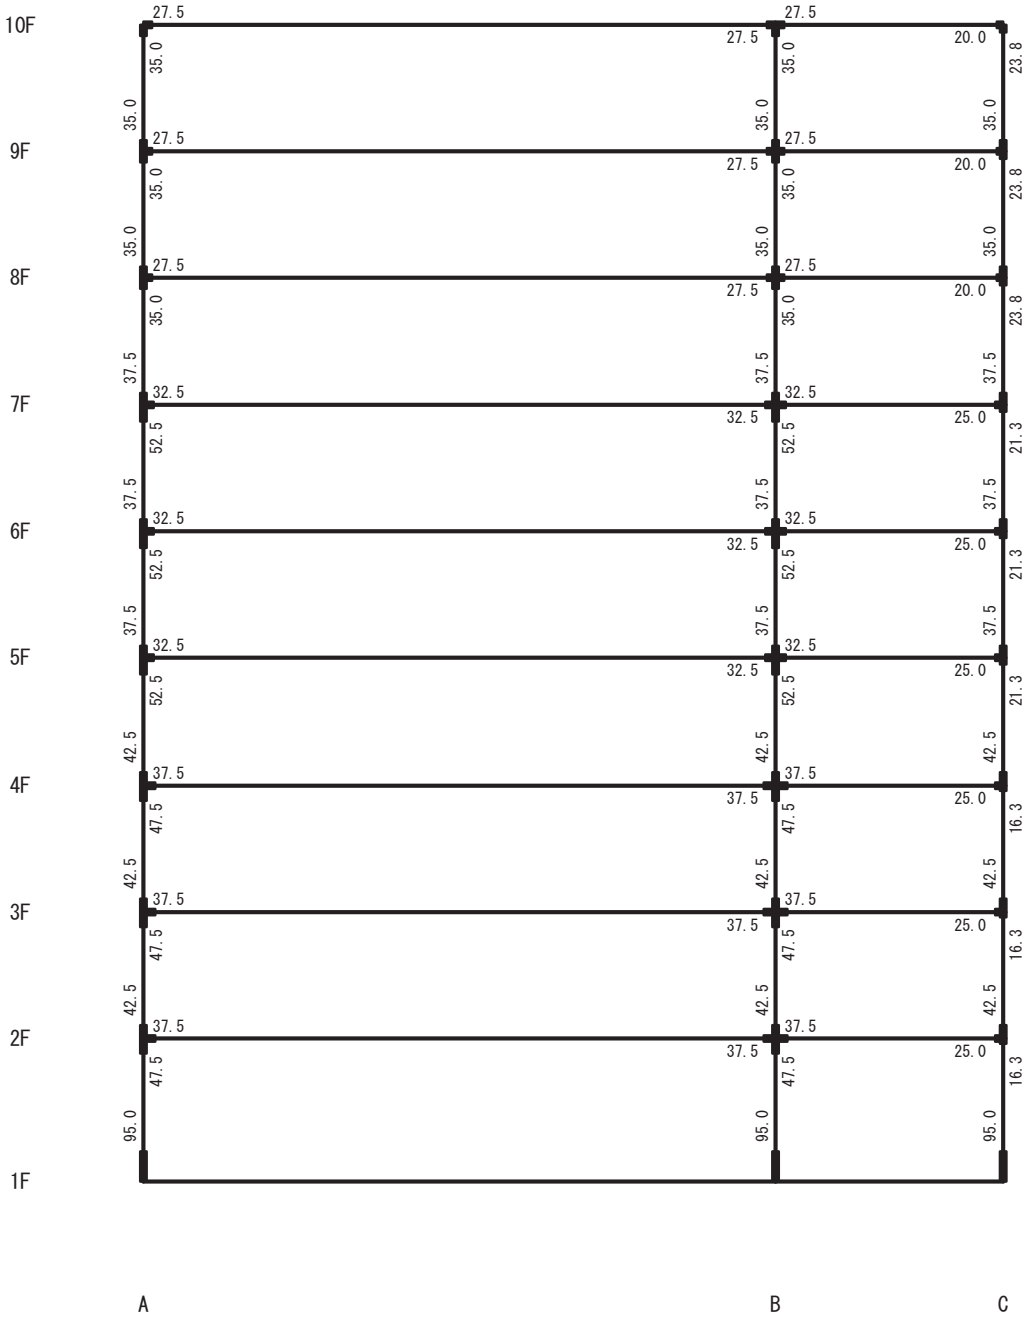

6 フレーム (S=1/239)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1365.8	1360.6	1237.4	123.2	11137.6	645.1	645.1
B						2405.3	2405.3
A						2255.4	2255.4

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1366.6	1366.2	1213.1	153.1	11635.9	591.3	591.3
B						2586.3	2586.3
A						2412.2	2412.2

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1366.6	1365.8	1218.2	147.6	12803.0	644.6	644.6
B						2708.7	2708.7
A						2532.9	2532.9

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1371.6	1367.4	1300.8	66.6	16703.8	1212.8	1212.8
B						3078.2	3078.2
A						2977.6	2977.6

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1373.5	1368.9	1284.6	84.3	17569.0	1174.5	1174.5
B						3290.2	3290.2
A						3144.9	3144.9

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1373.5	1369.6	1257.6	111.9	18927.2	1188.8	1188.8
B						3750.9	3750.9
A						3596.4	3596.4

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1374.1	1370.4	1214.6	155.8	22362.6	1175.0	1175.0
B						5133.5	5133.5
A						4775.6	4775.6

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1375.3	1371.2	1210.1	161.1	25180.1	1306.0	1306.0
B						5579.1	5579.1
A						5271.7	5271.7

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1378.7	1372.5	1233.9	138.5	42250.7	2463.1	2463.1
B						8266.1	8266.1
A						8098.4	8098.4

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1800.0	0.0	11137.6	482.3	482.3
2						671.9	671.9
3						669.2	669.2
4						668.0	668.0
5						670.4	670.4
6						483.3	483.3

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.5	1793.7	1797.5	3.8	11635.9	515.6	515.6
2						697.2	697.2
3						702.9	702.9
4						696.5	696.5
5						689.5	689.5
6						516.2	516.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.5	1791.4	1797.6	6.3	12803.0	602.8	602.8
2						786.1	786.1
3						790.1	790.1
4						784.4	784.4
5						779.1	779.1
6						602.4	602.4

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.7	1790.2	1797.1	6.9	16703.8	767.1	767.1
2						1065.1	1065.1
3						1072.3	1072.3
4						1062.0	1062.0
5						1053.2	1053.2
6						767.0	767.0

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.8	1789.6	1797.0	7.4	17569.0	834.4	834.4
2						1112.4	1112.4

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
3						1122.1	1122.1
4						1110.9	1110.9
5						1099.5	1099.5
6						834.2	834.2

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1786.8	1789.1	1797.0	7.9	18927.2	849.3	849.3
2						1212.4	1212.4
3						1222.5	1222.5
4						1210.7	1210.7
5						1198.8	1198.8
6						848.8	848.8

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1787.0	1788.8	1796.4	7.6	22362.6	856.4	856.4
2						1527.7	1527.7
3						1543.4	1543.4
4						1525.2	1525.2
5						1507.1	1507.1
6						856.8	856.8


2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1787.0	1788.6	1796.5	7.9	25180.1	1025.2	1025.2
2						1690.3	1690.3
3						1710.3	1710.3
4						1690.1	1690.1
5						1667.5	1667.5
6						1025.7	1025.7

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1787.3	1788.4	1797.8	9.4	42250.7	1992.0	1992.0
2						2604.2	2604.2
3						2621.0	2621.0
4						2604.5	2604.5
5						2584.6	2584.6
6						1989.5	1989.5


A-2.2　部材応力図

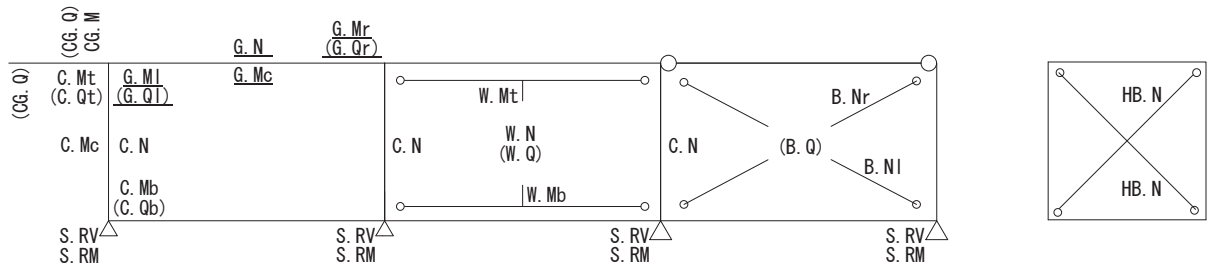


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	


鉛直荷重（立体解析）

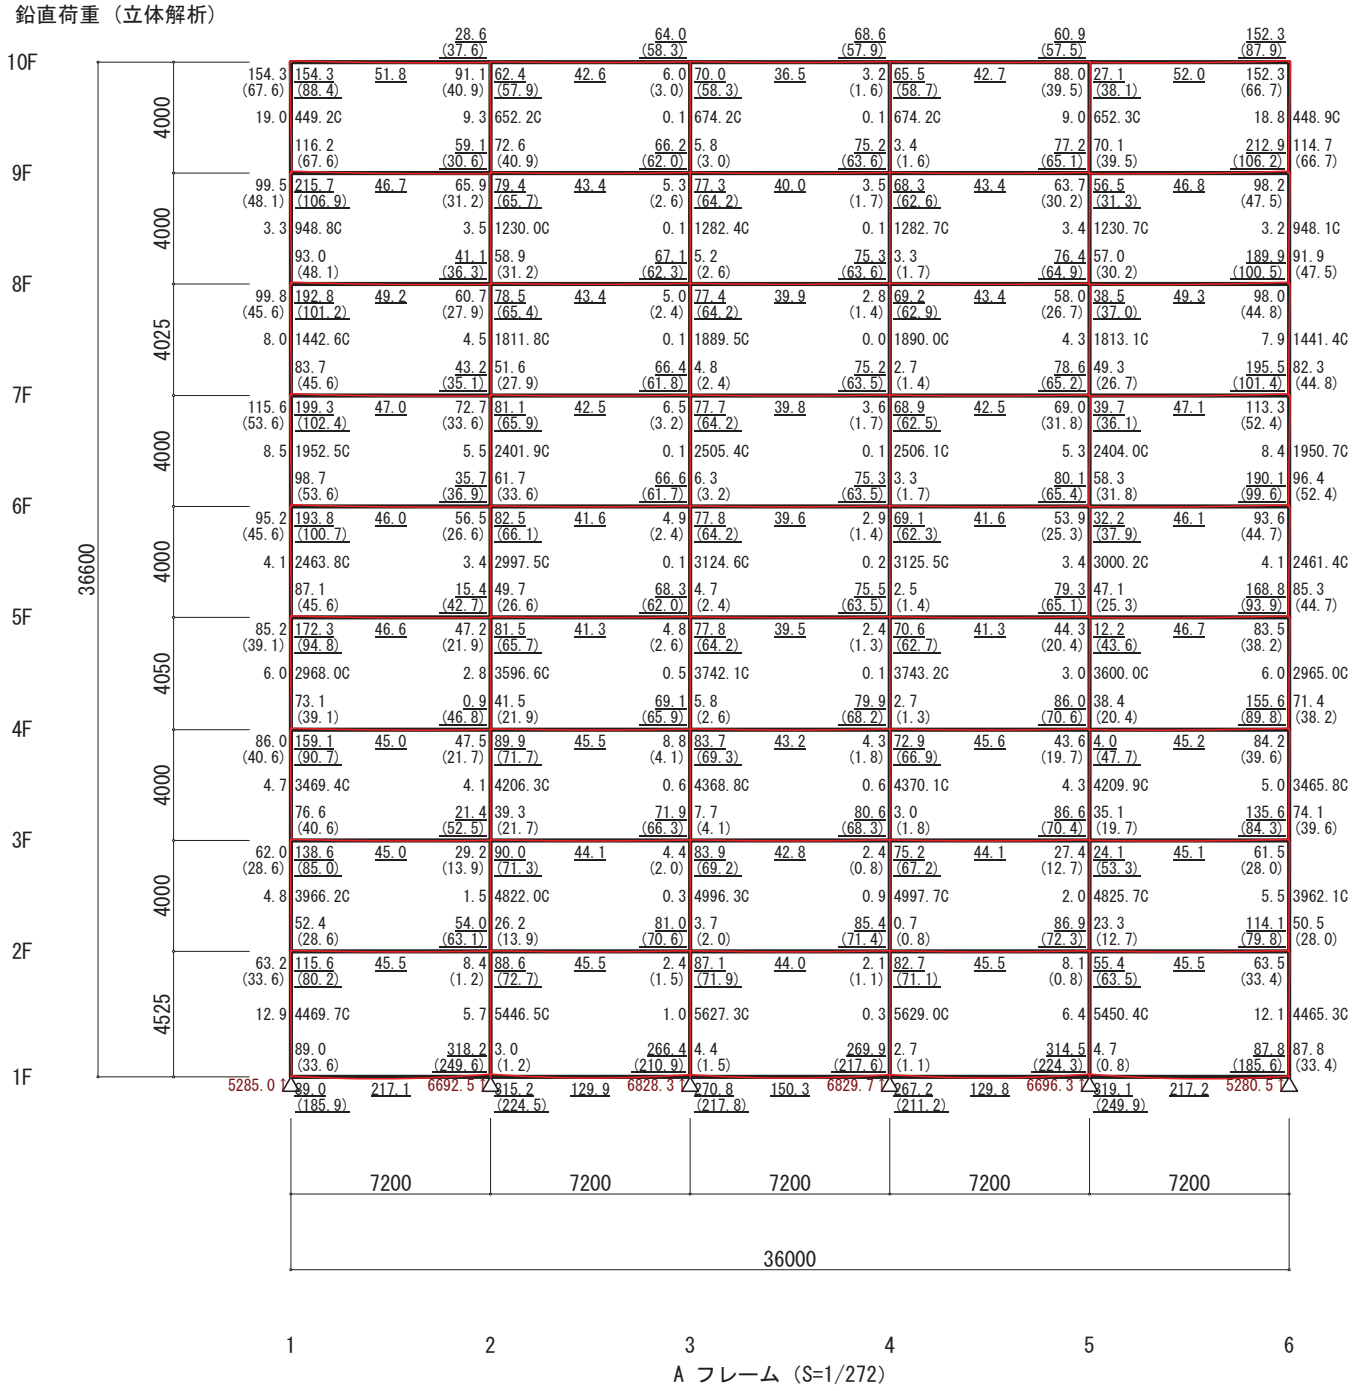
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）


鉛直荷重（立体解析）

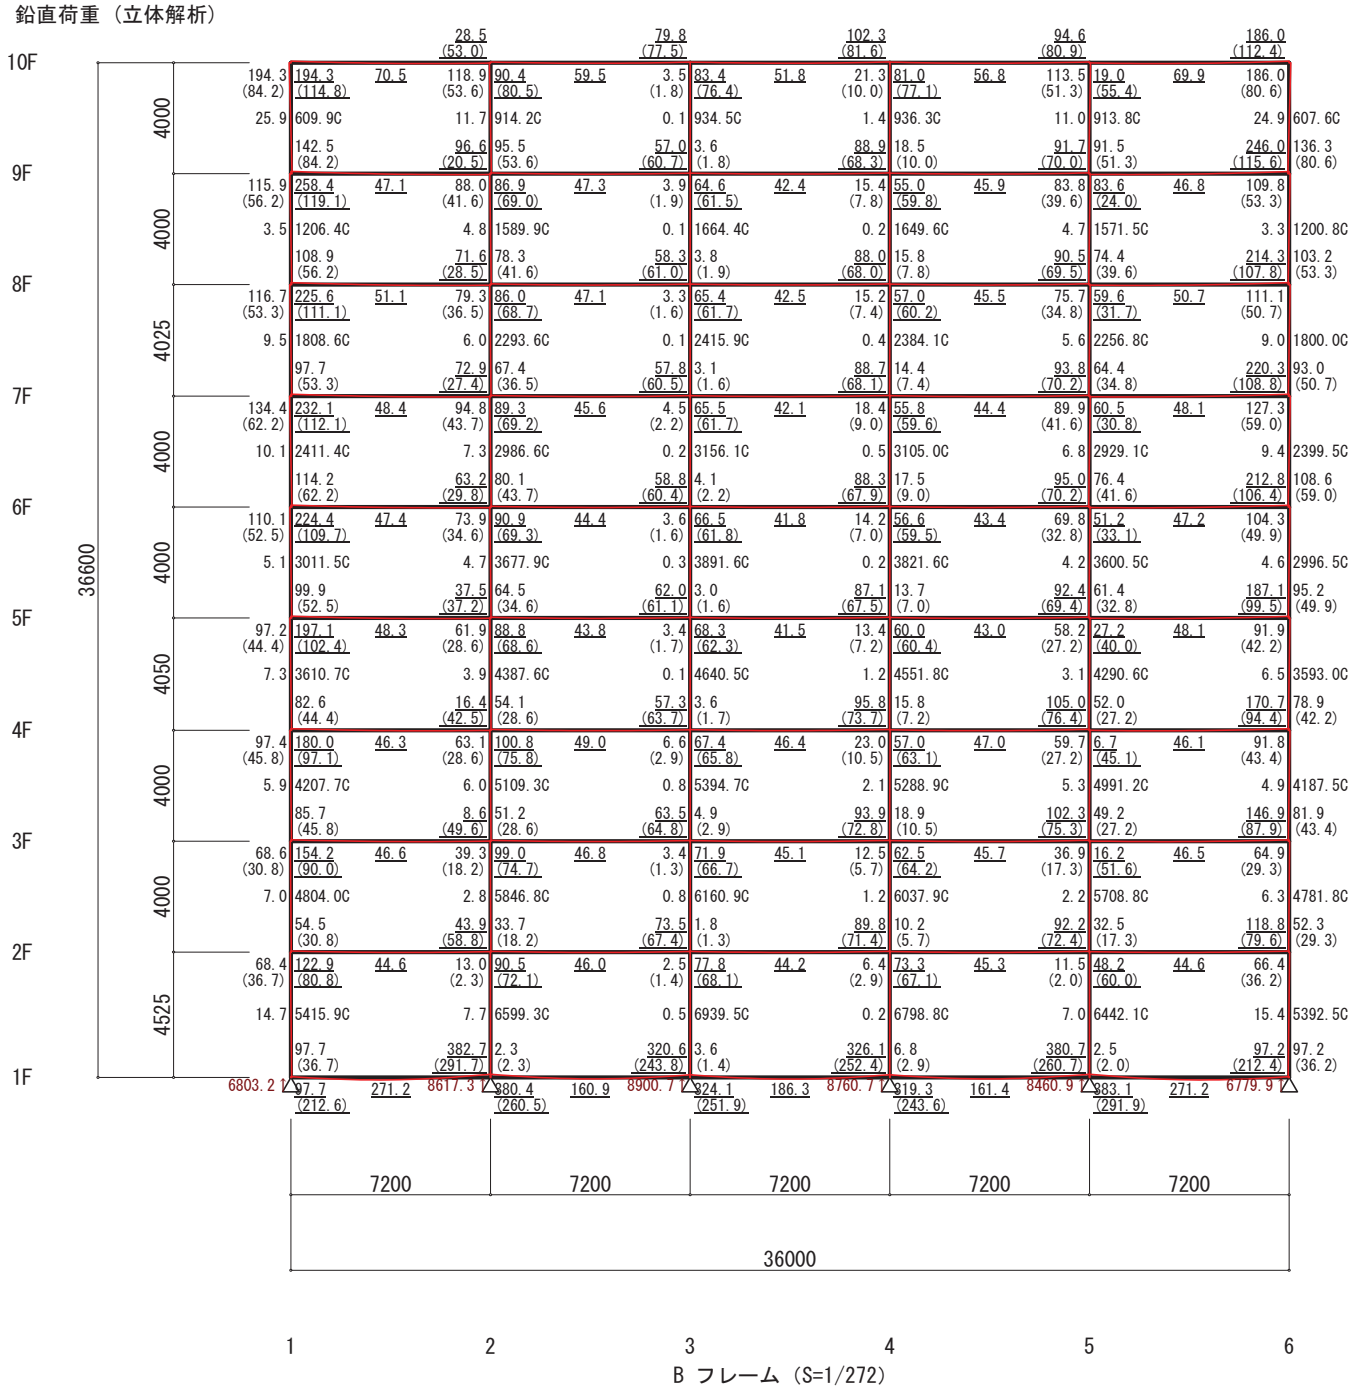
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

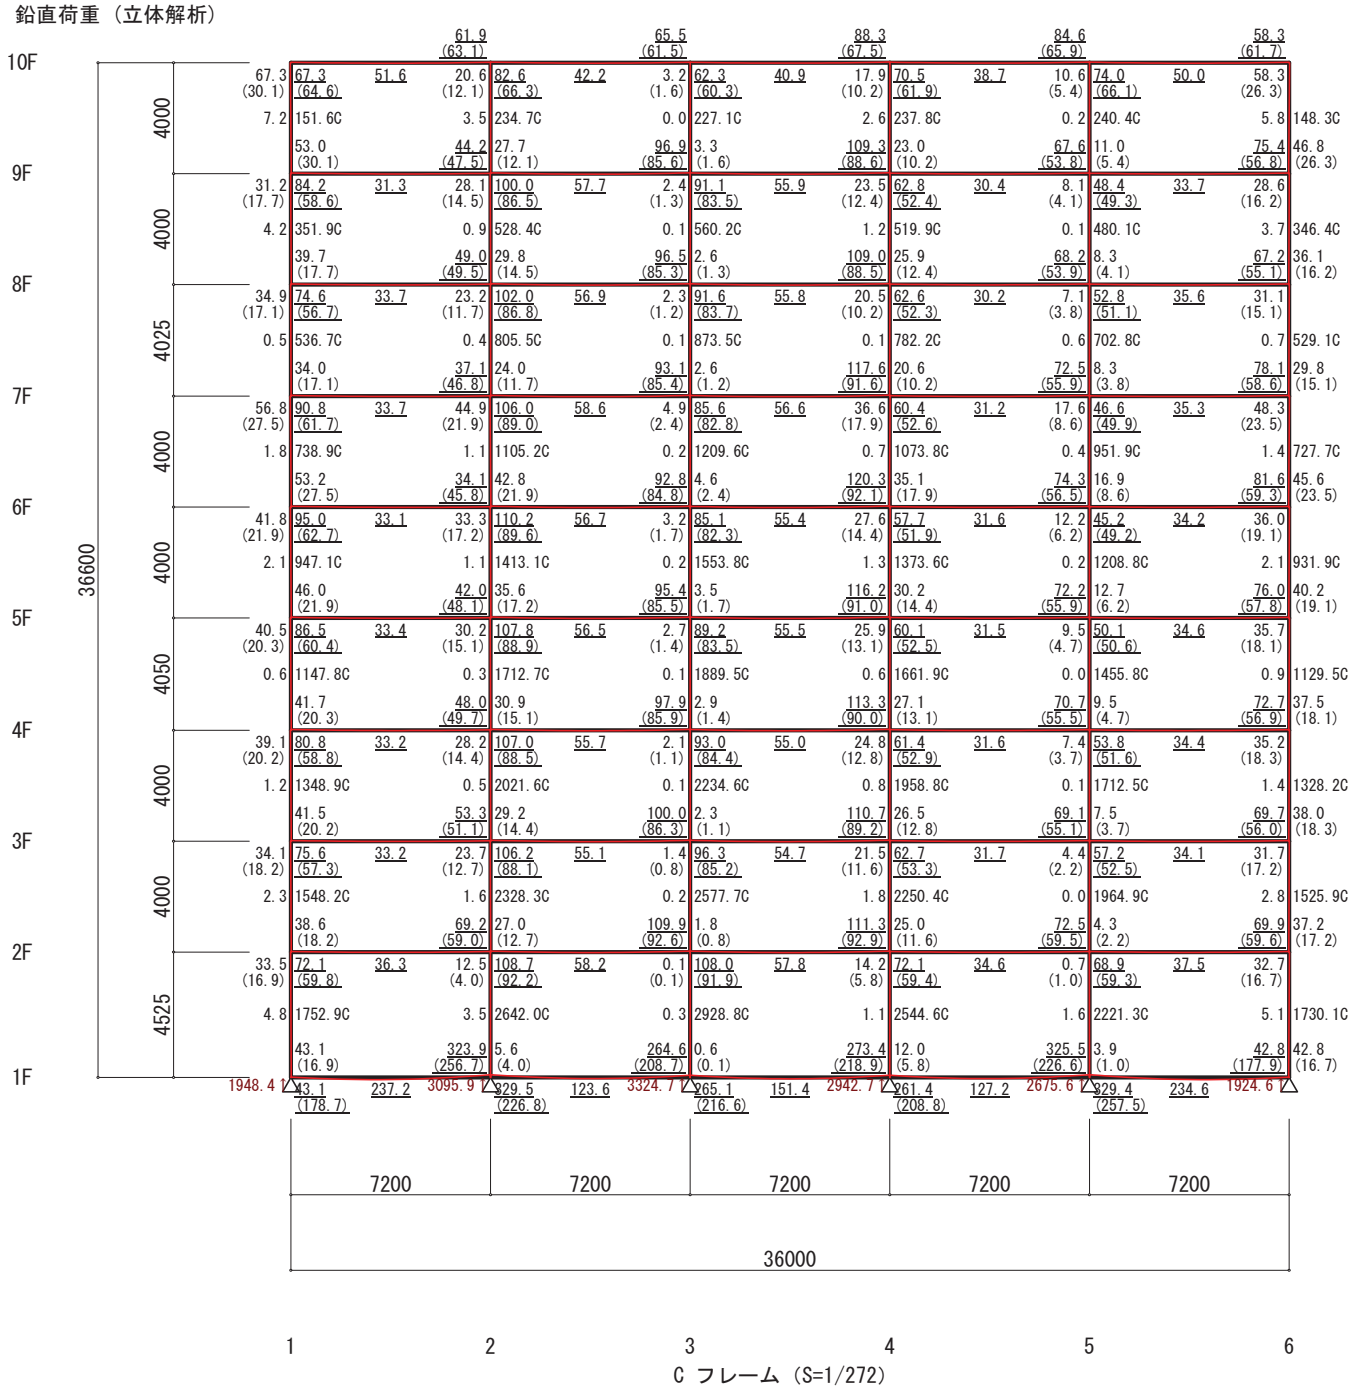

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

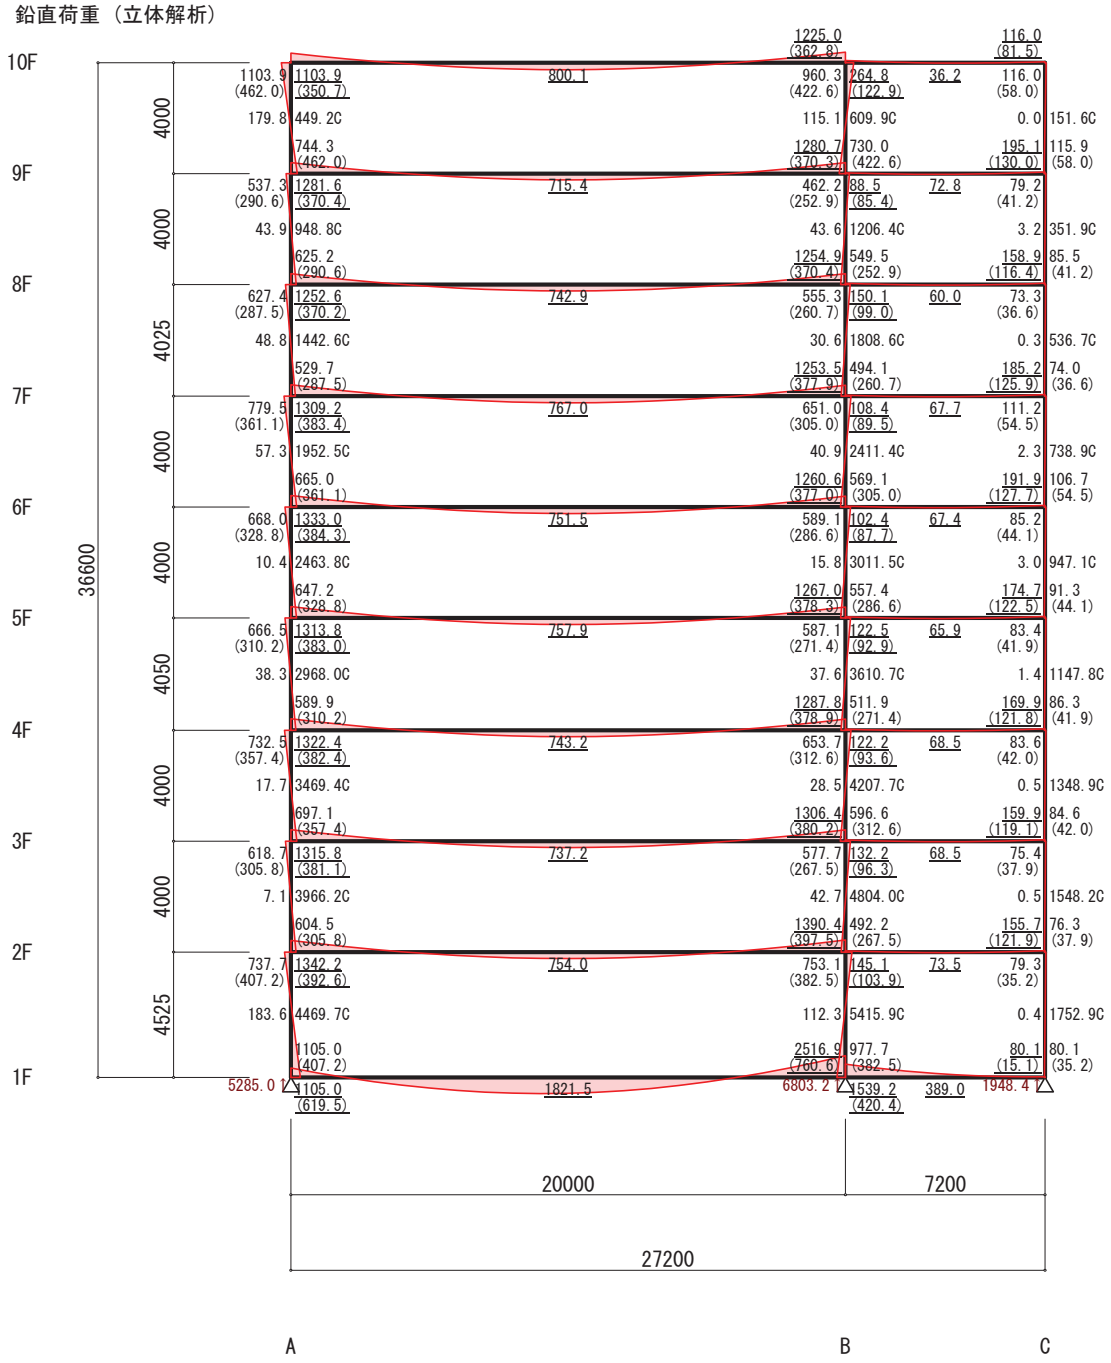


1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

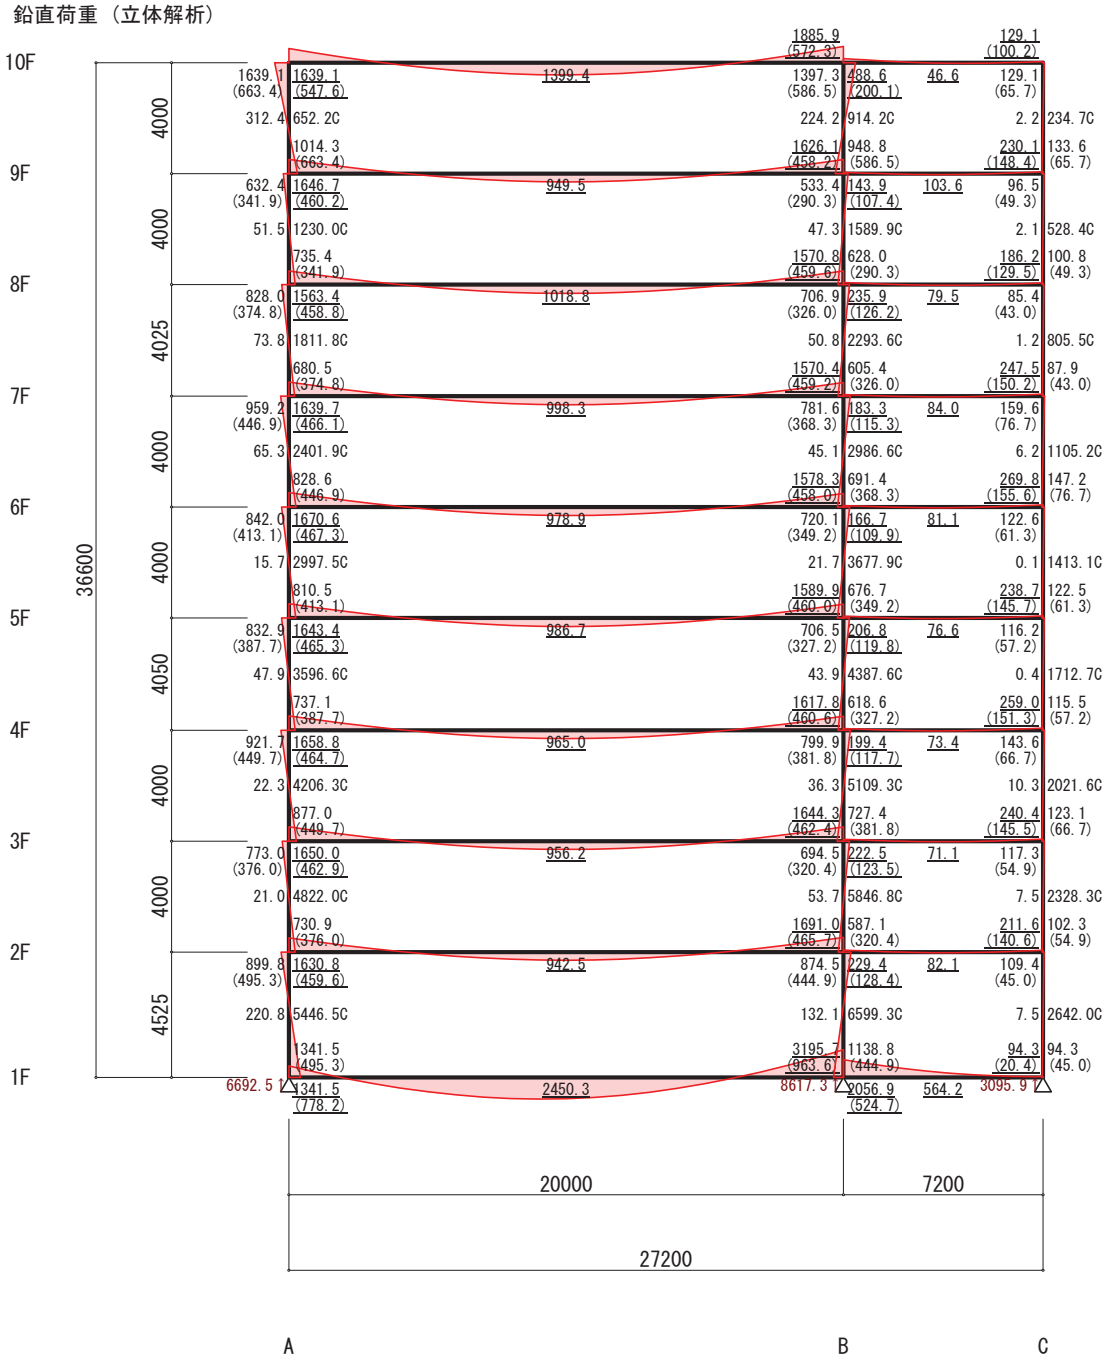


2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

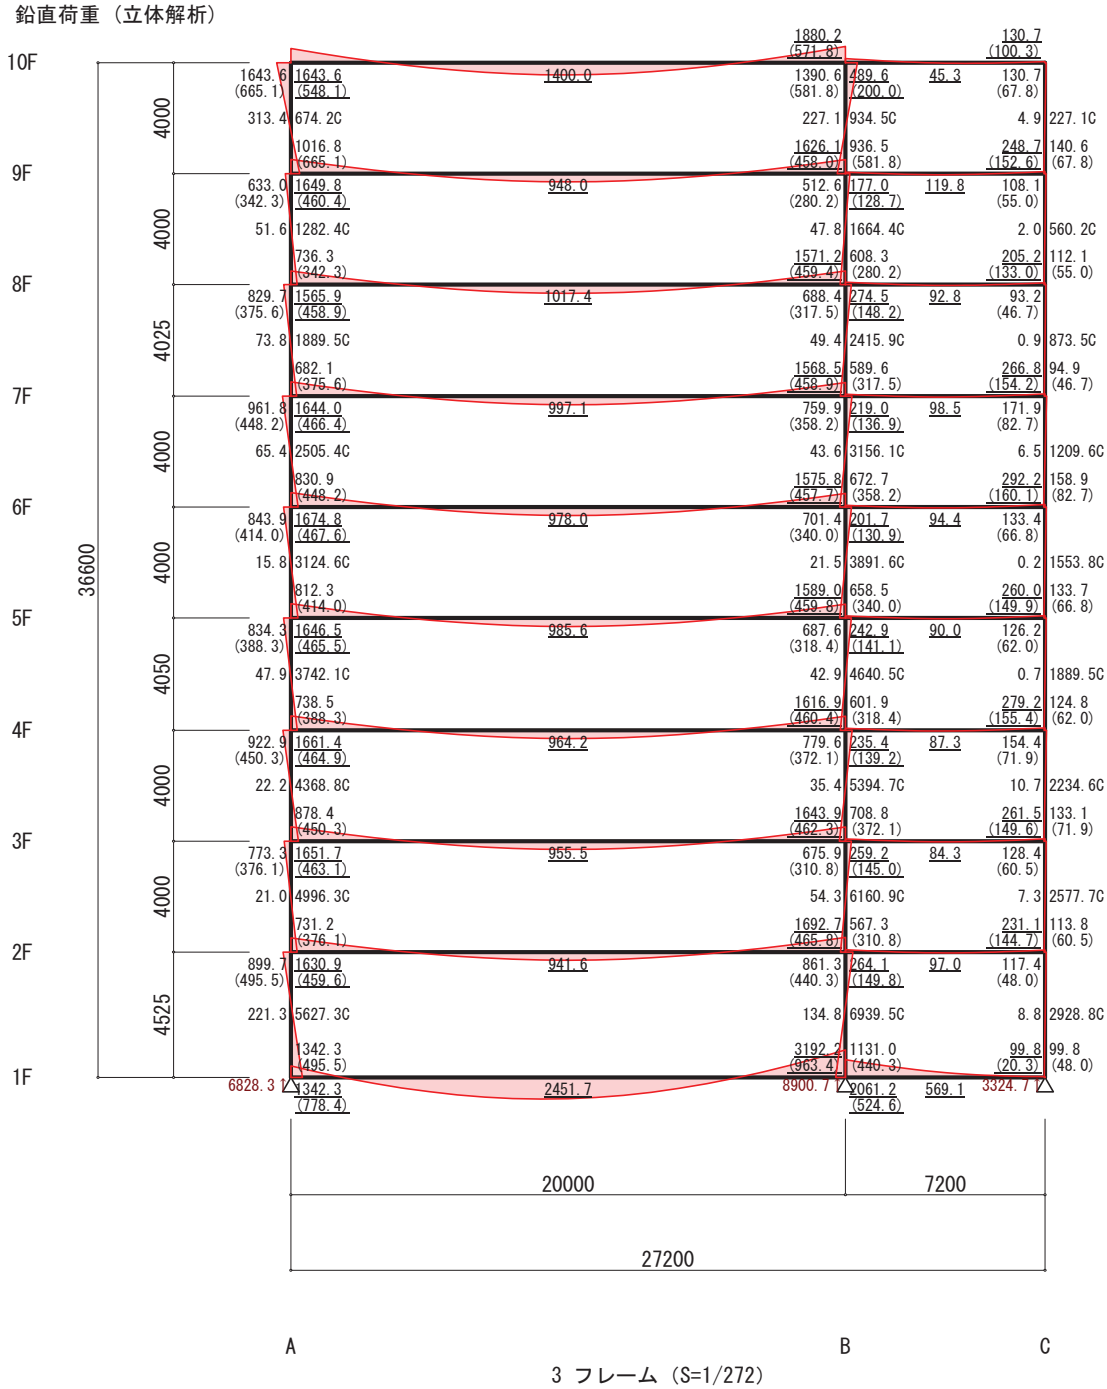


3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

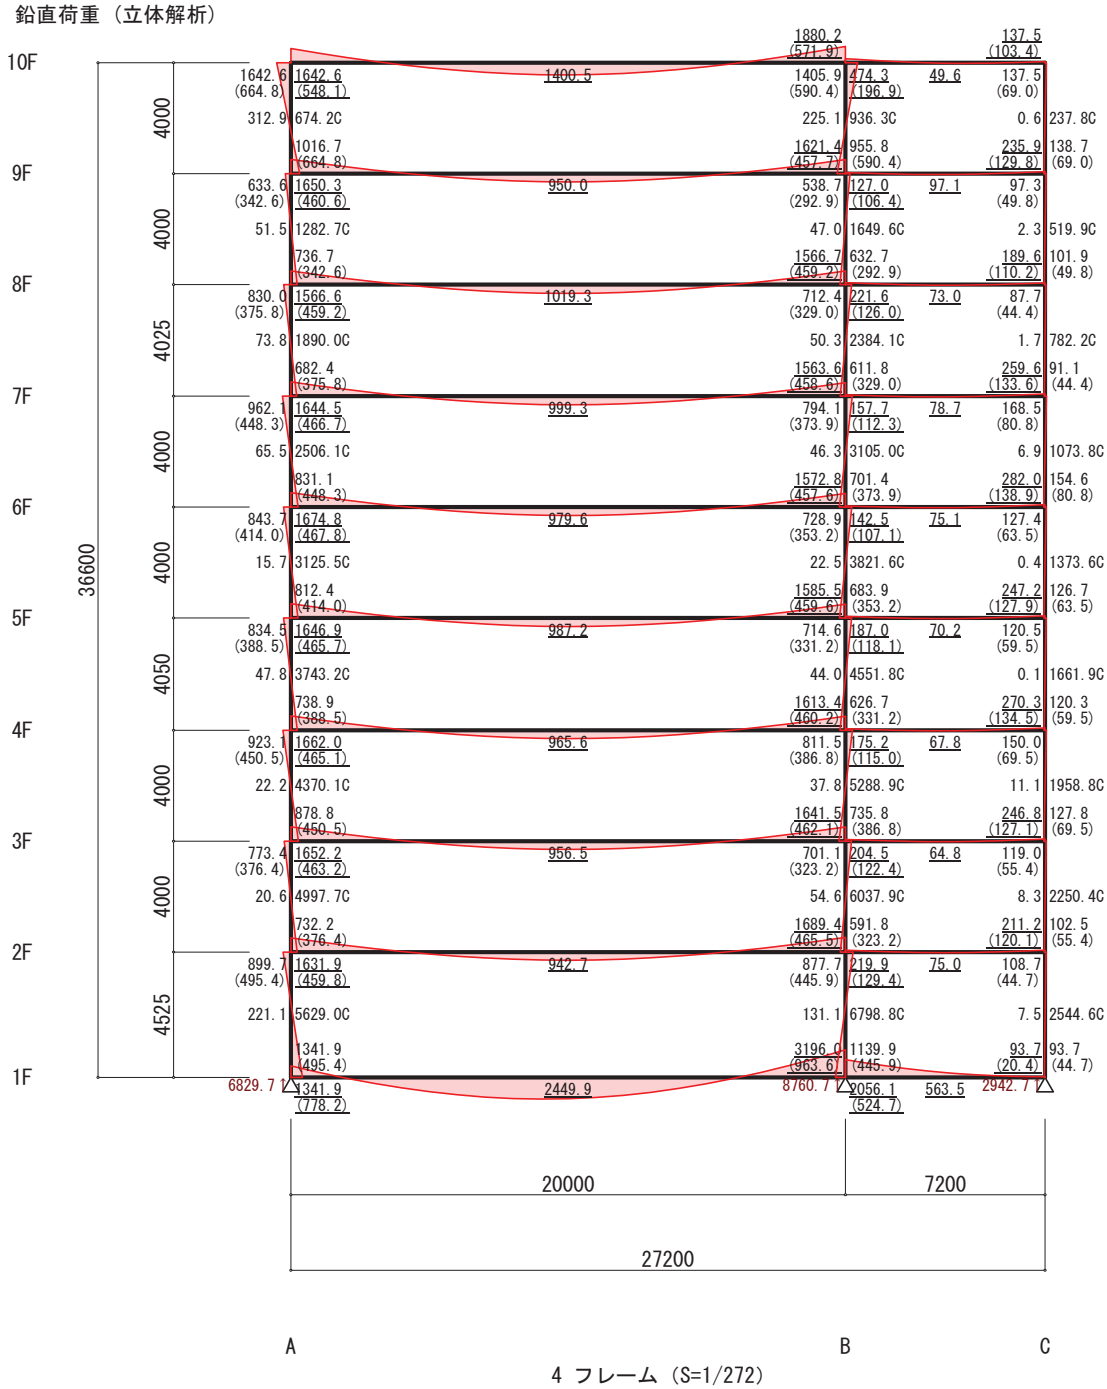


4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

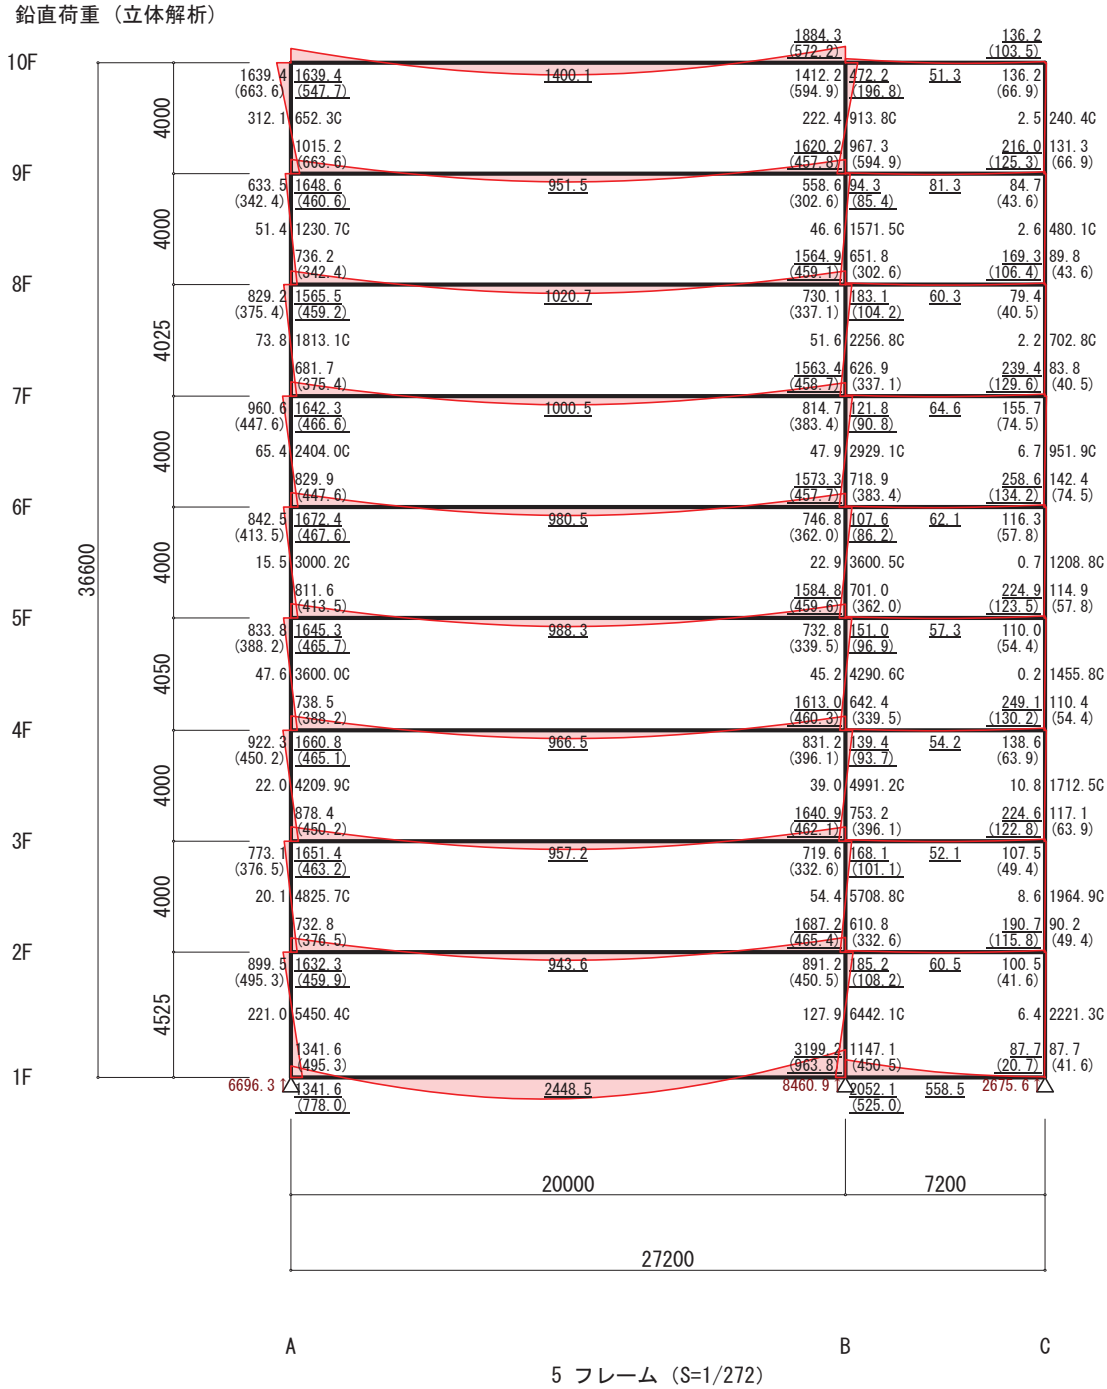


5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

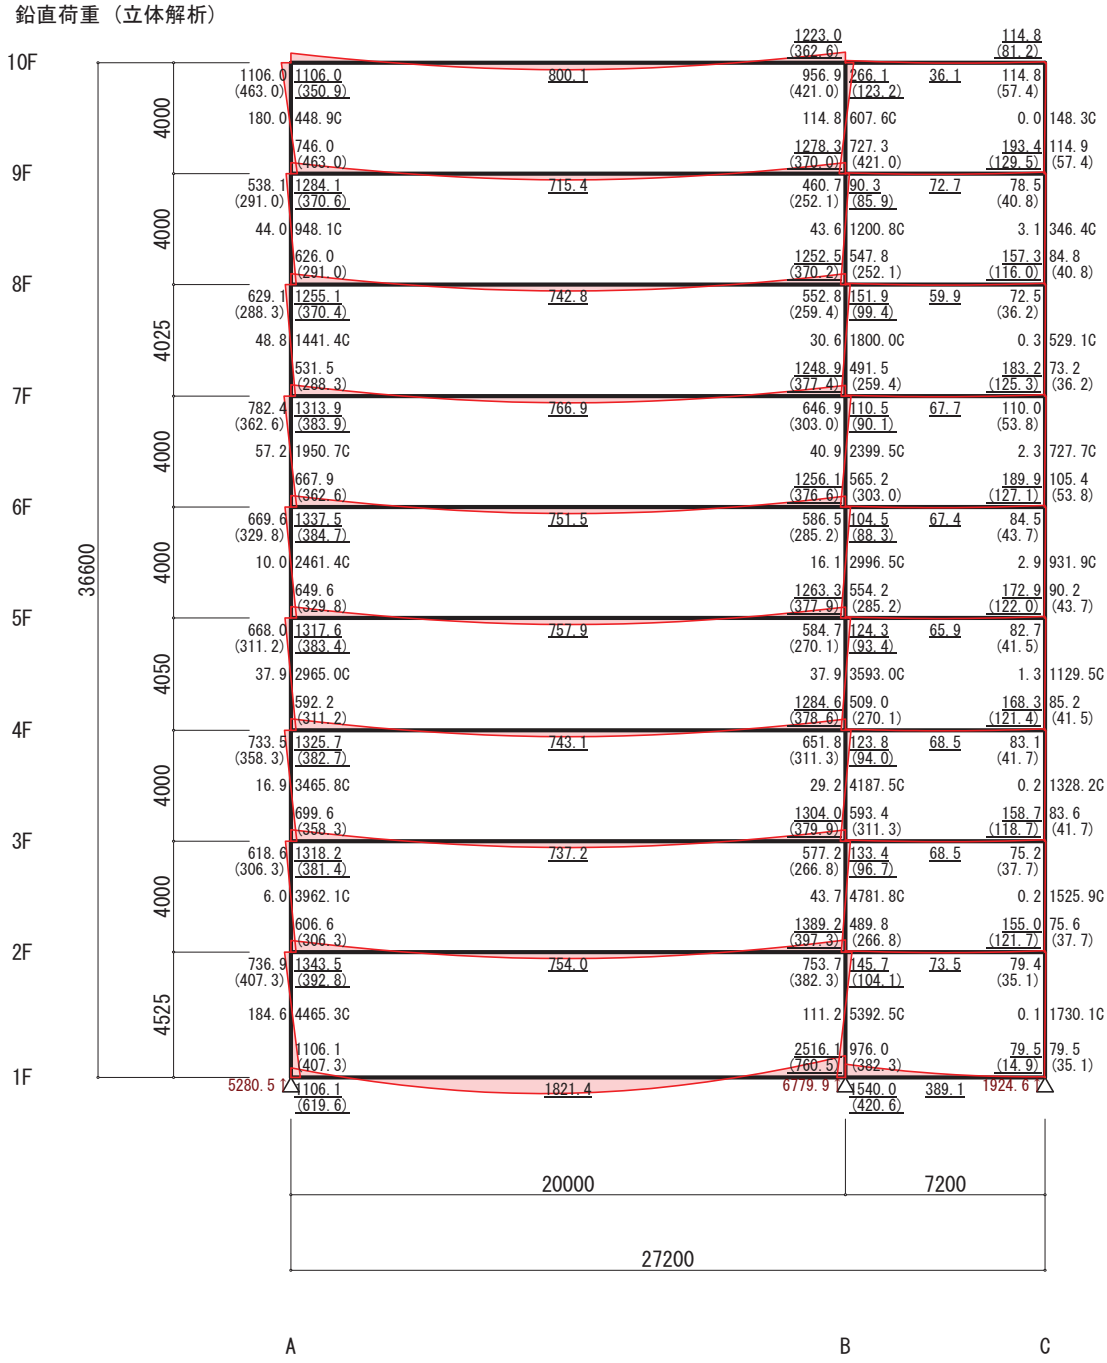


6 フレーム（S=1/272）


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

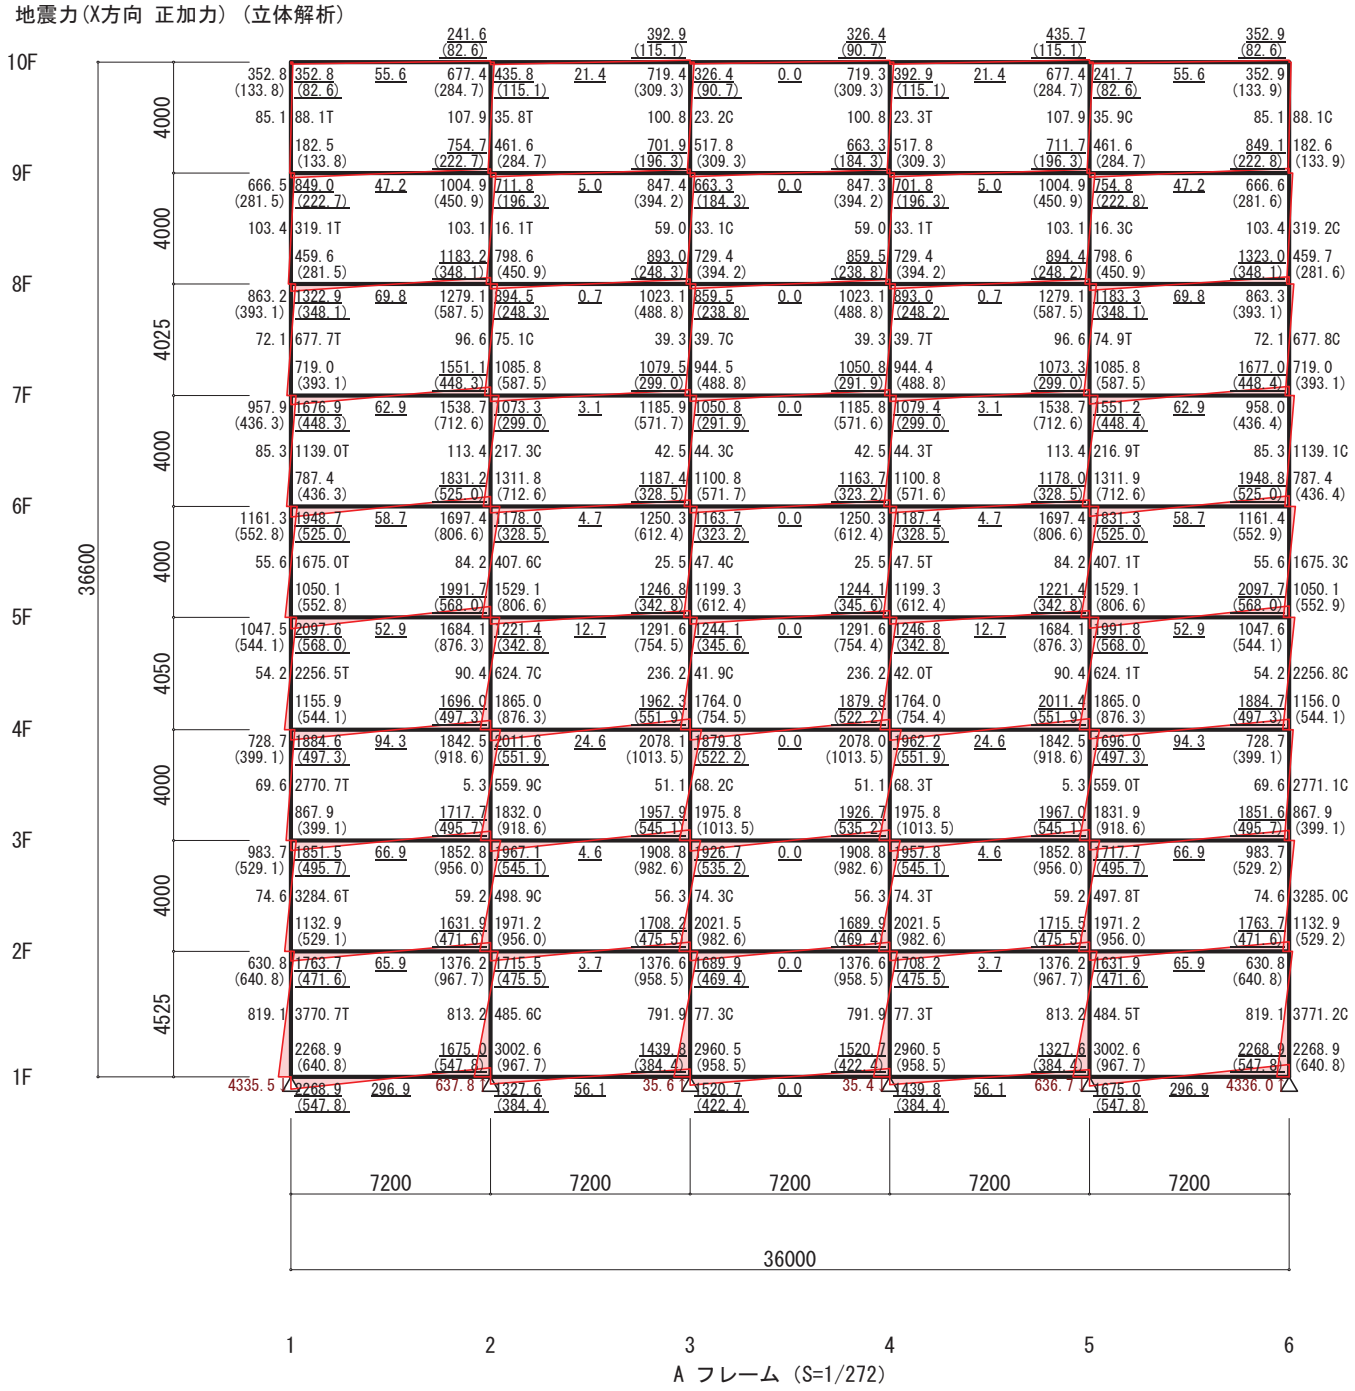


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

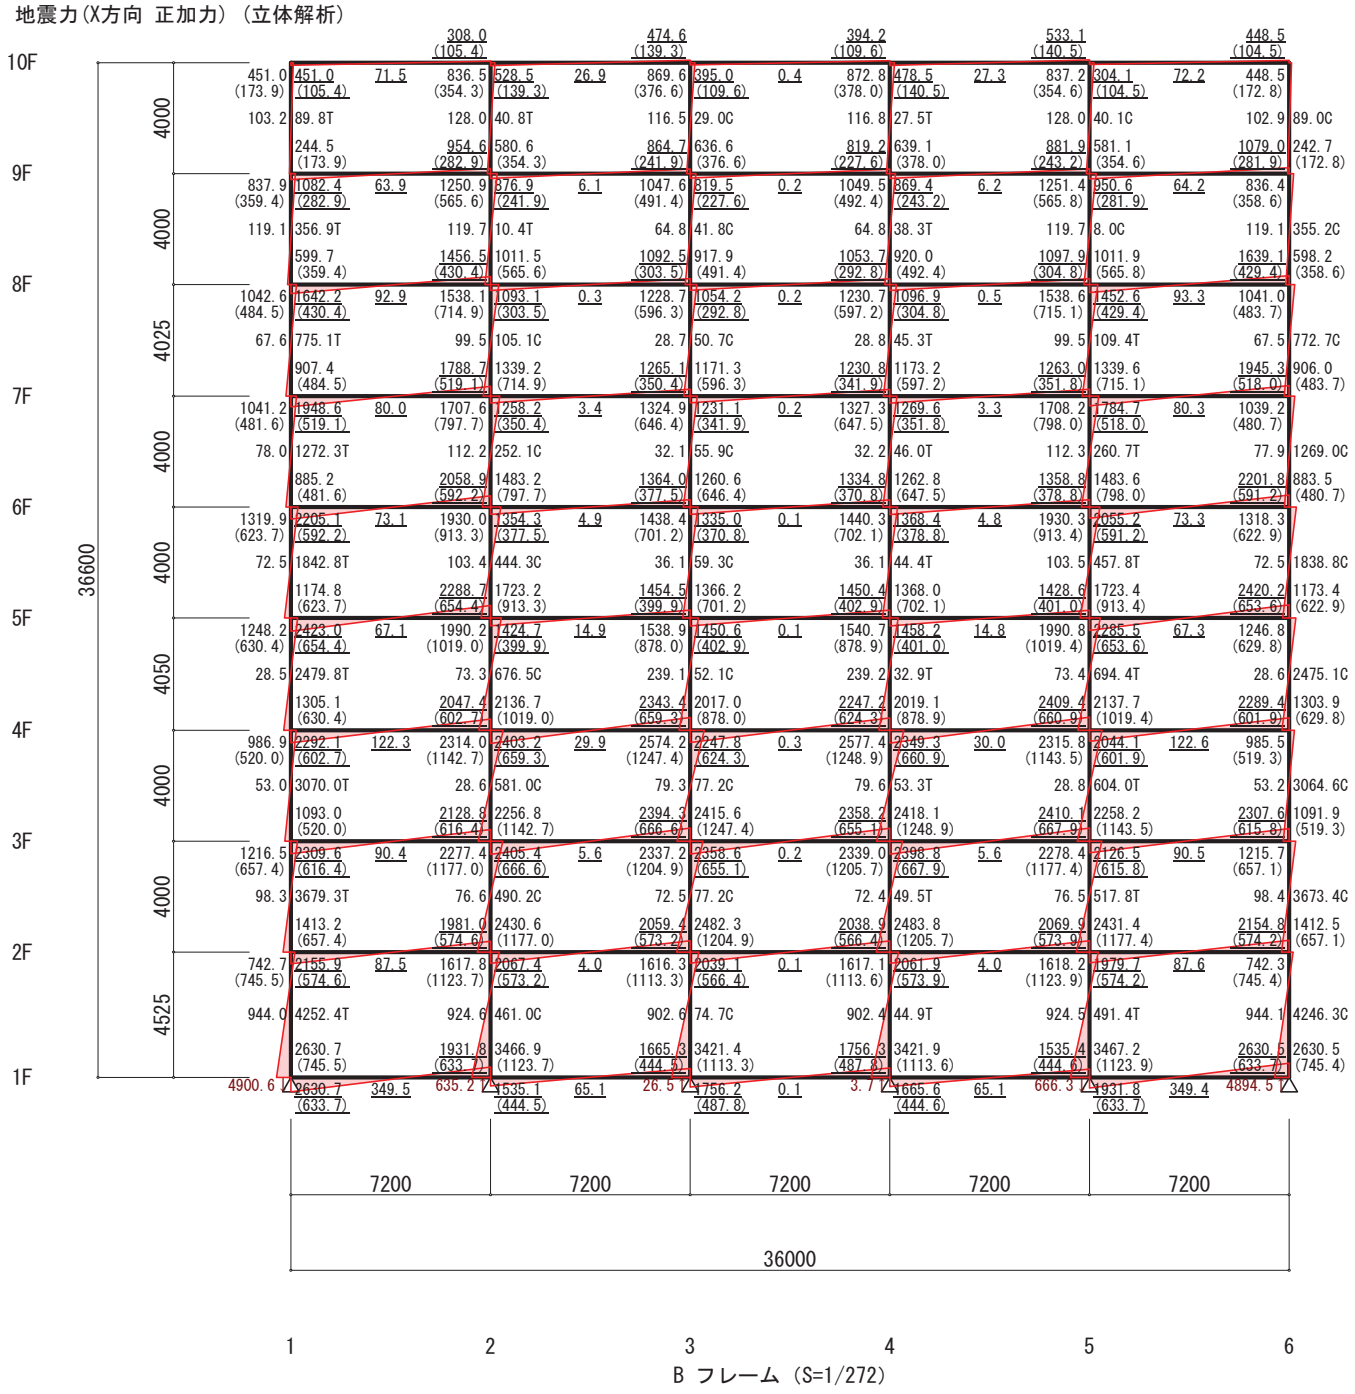


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

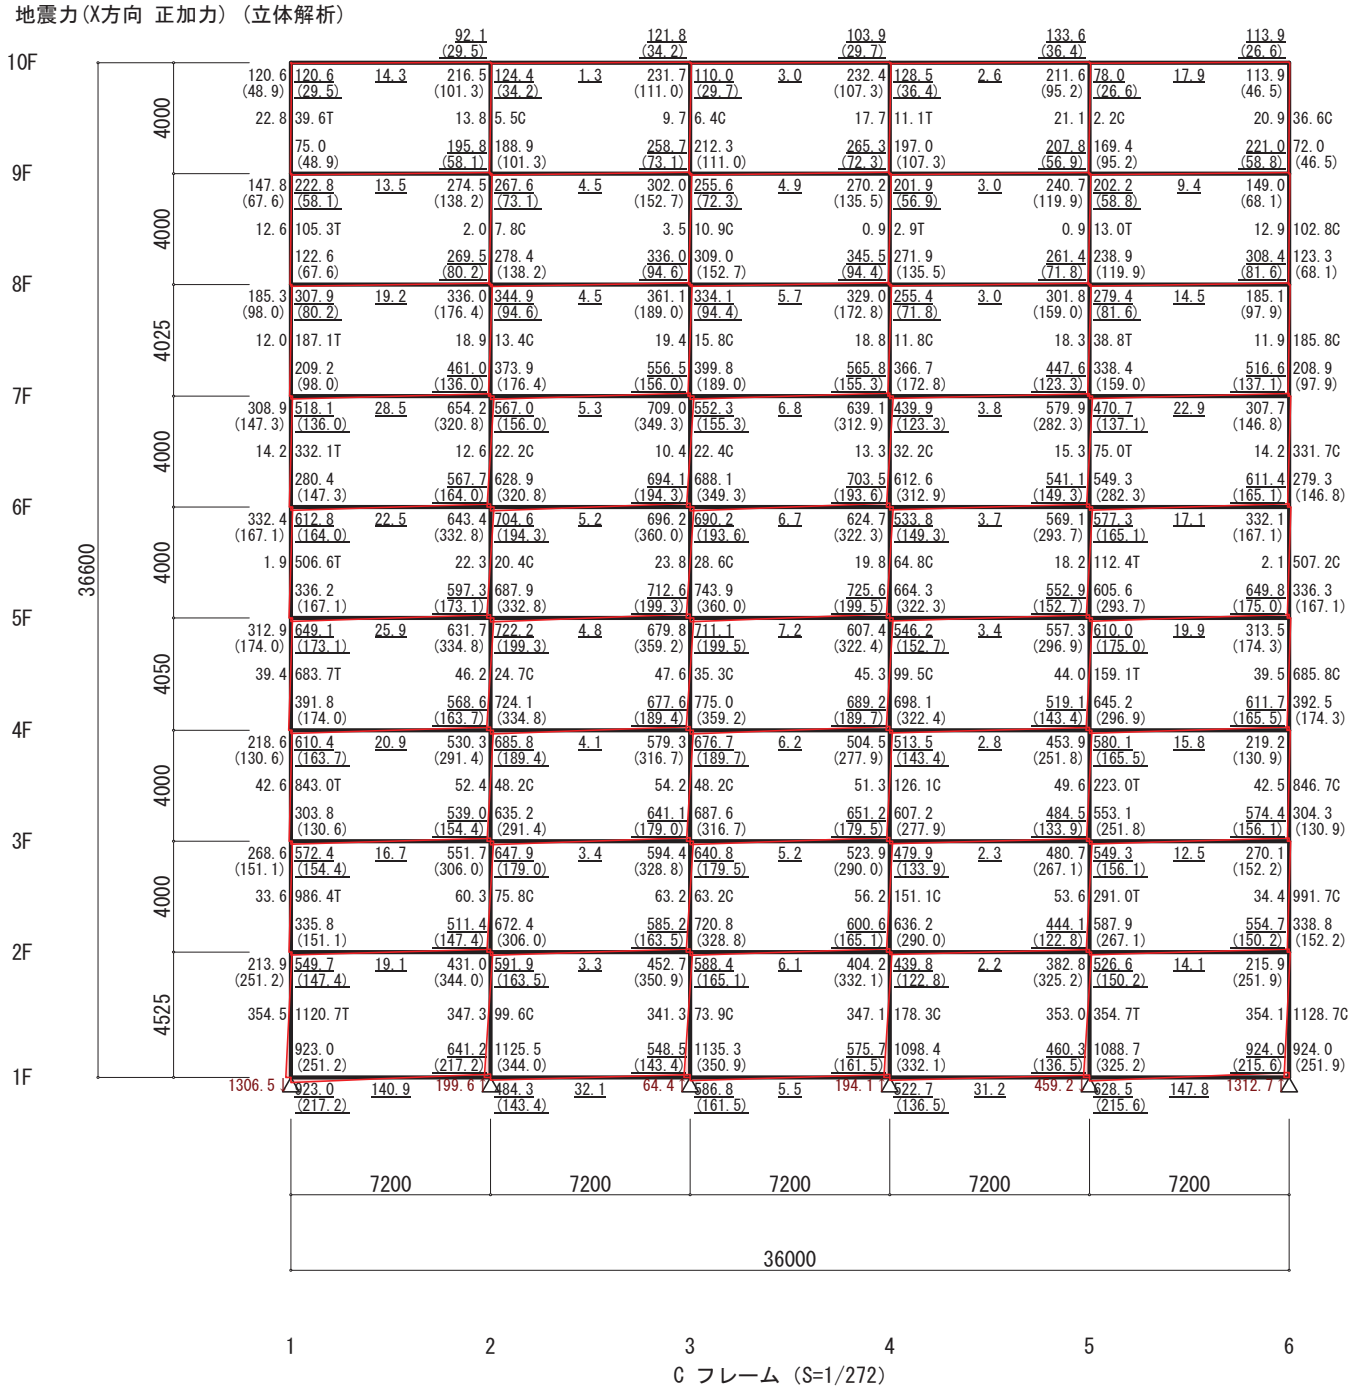


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

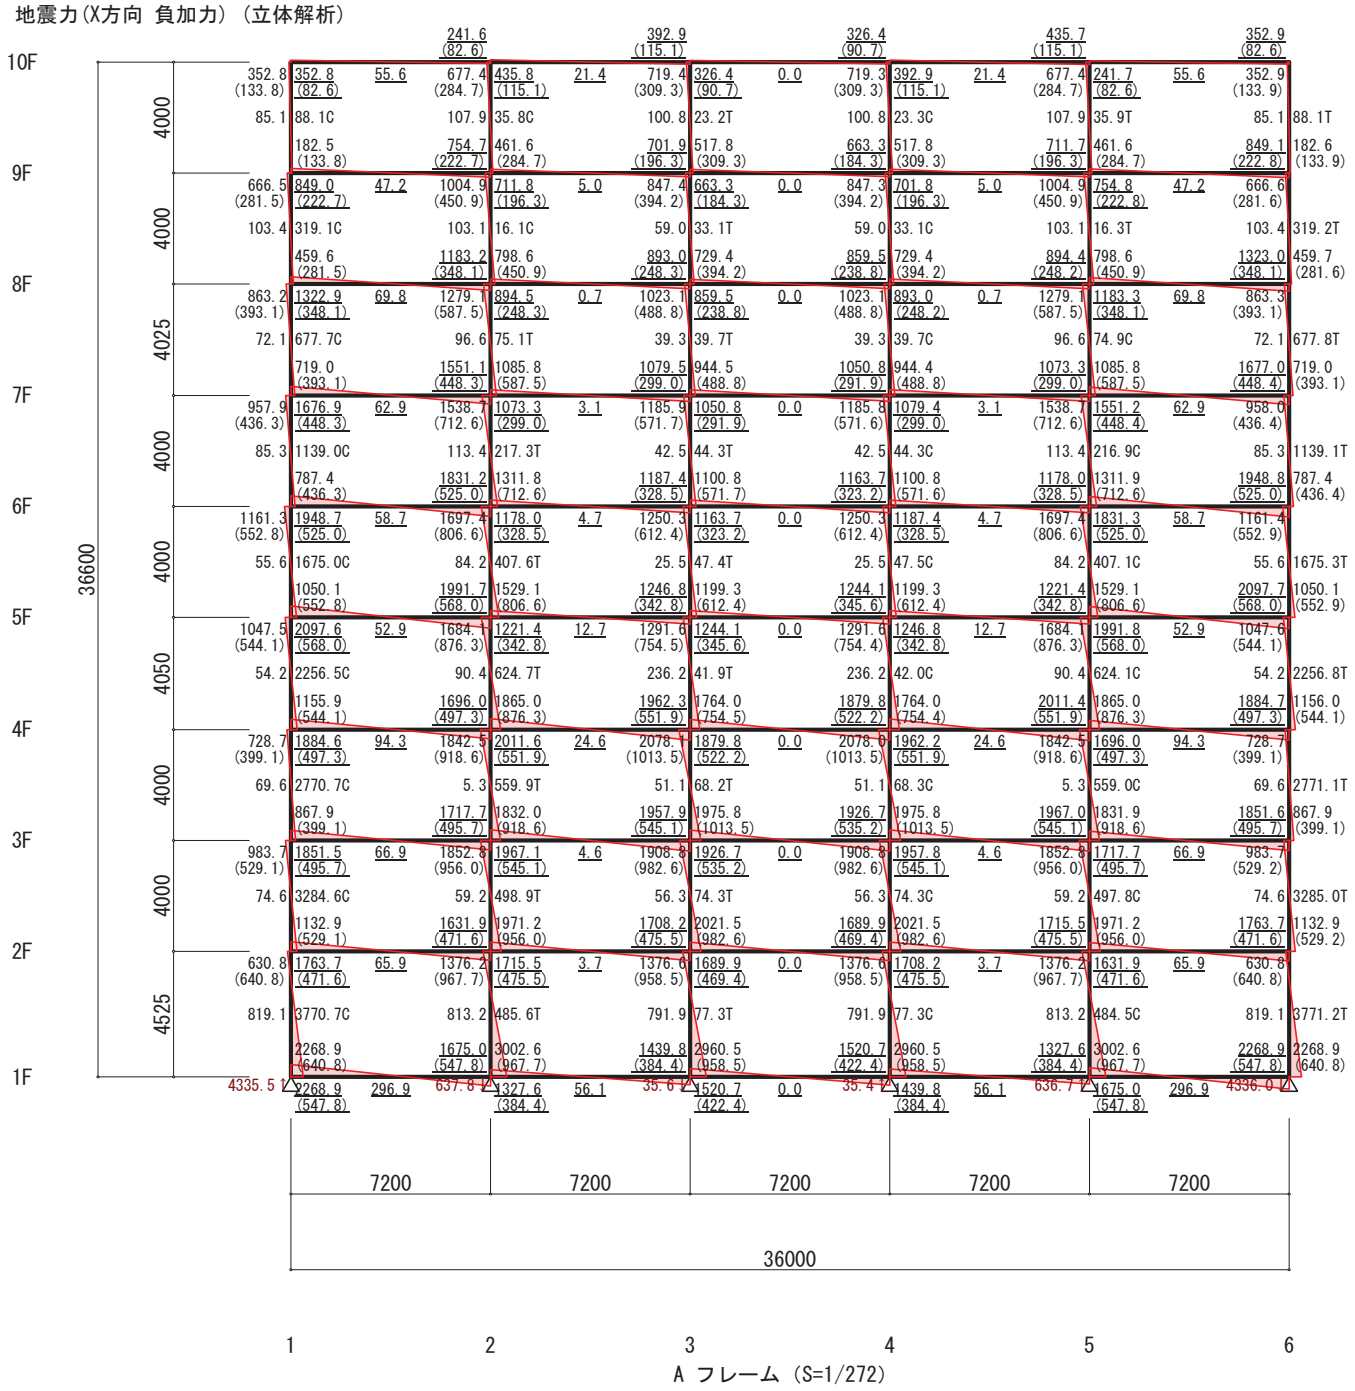


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

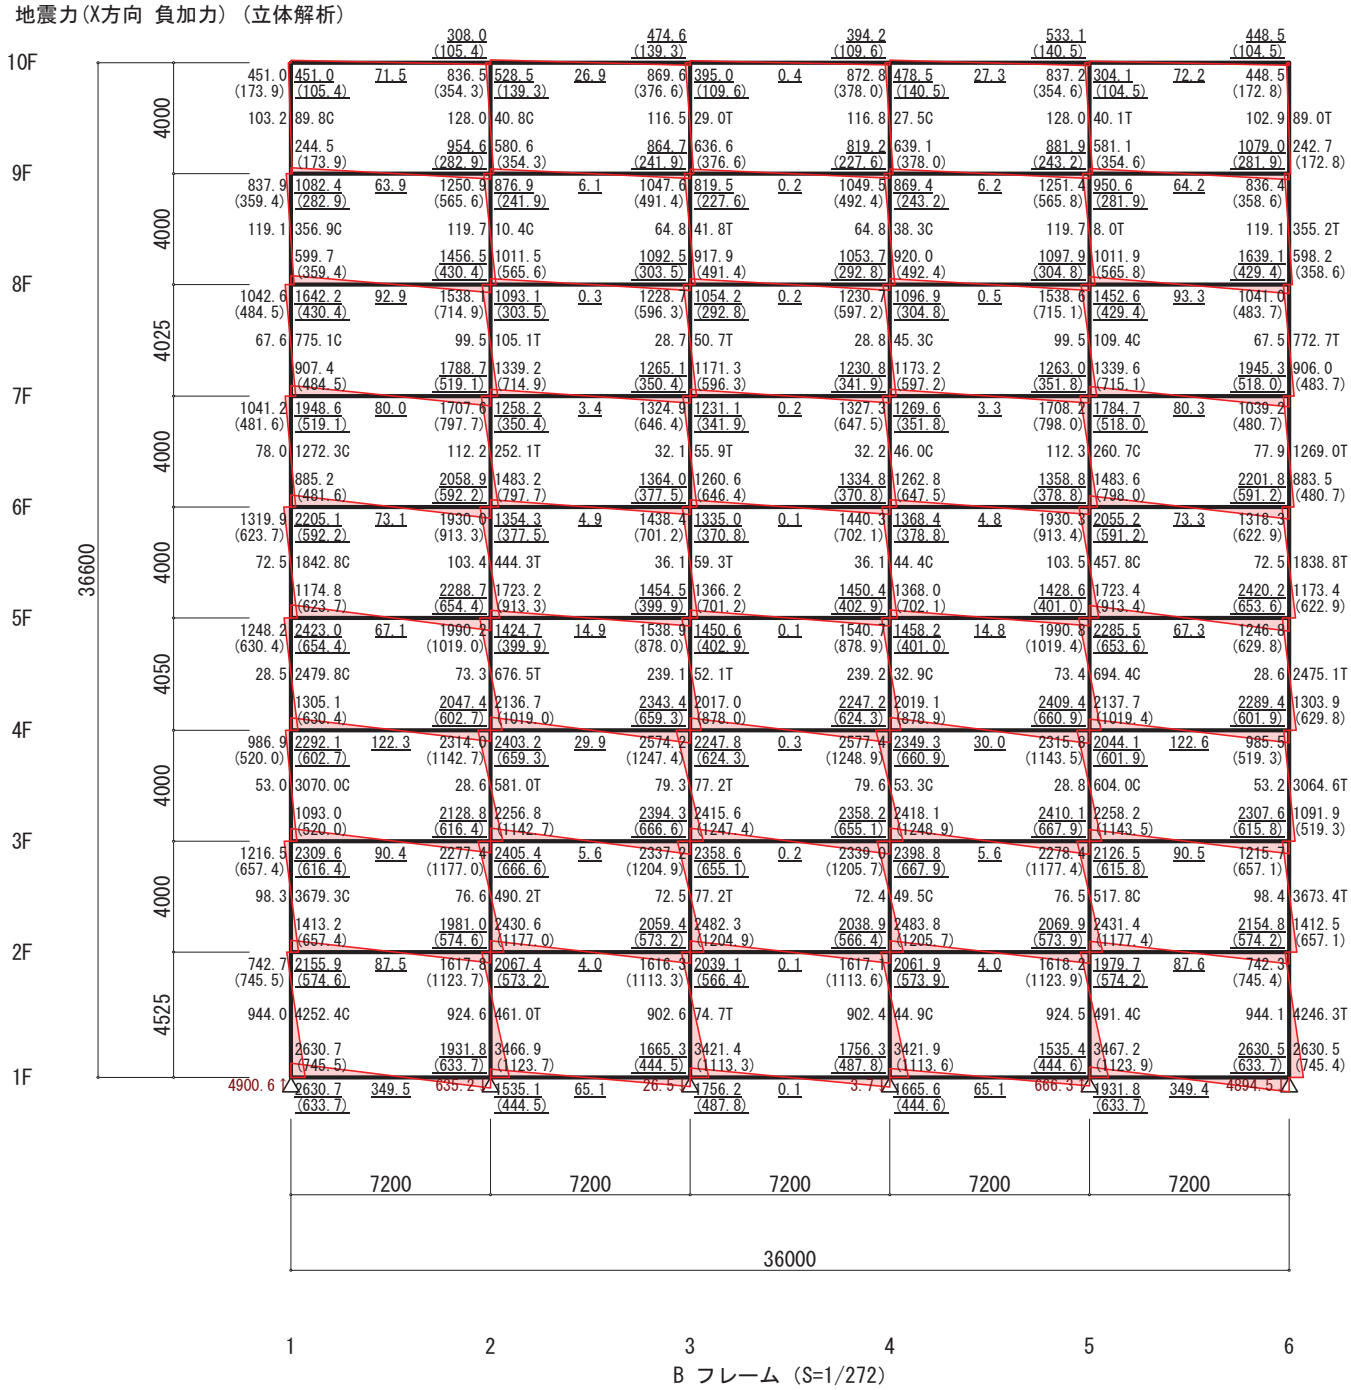

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

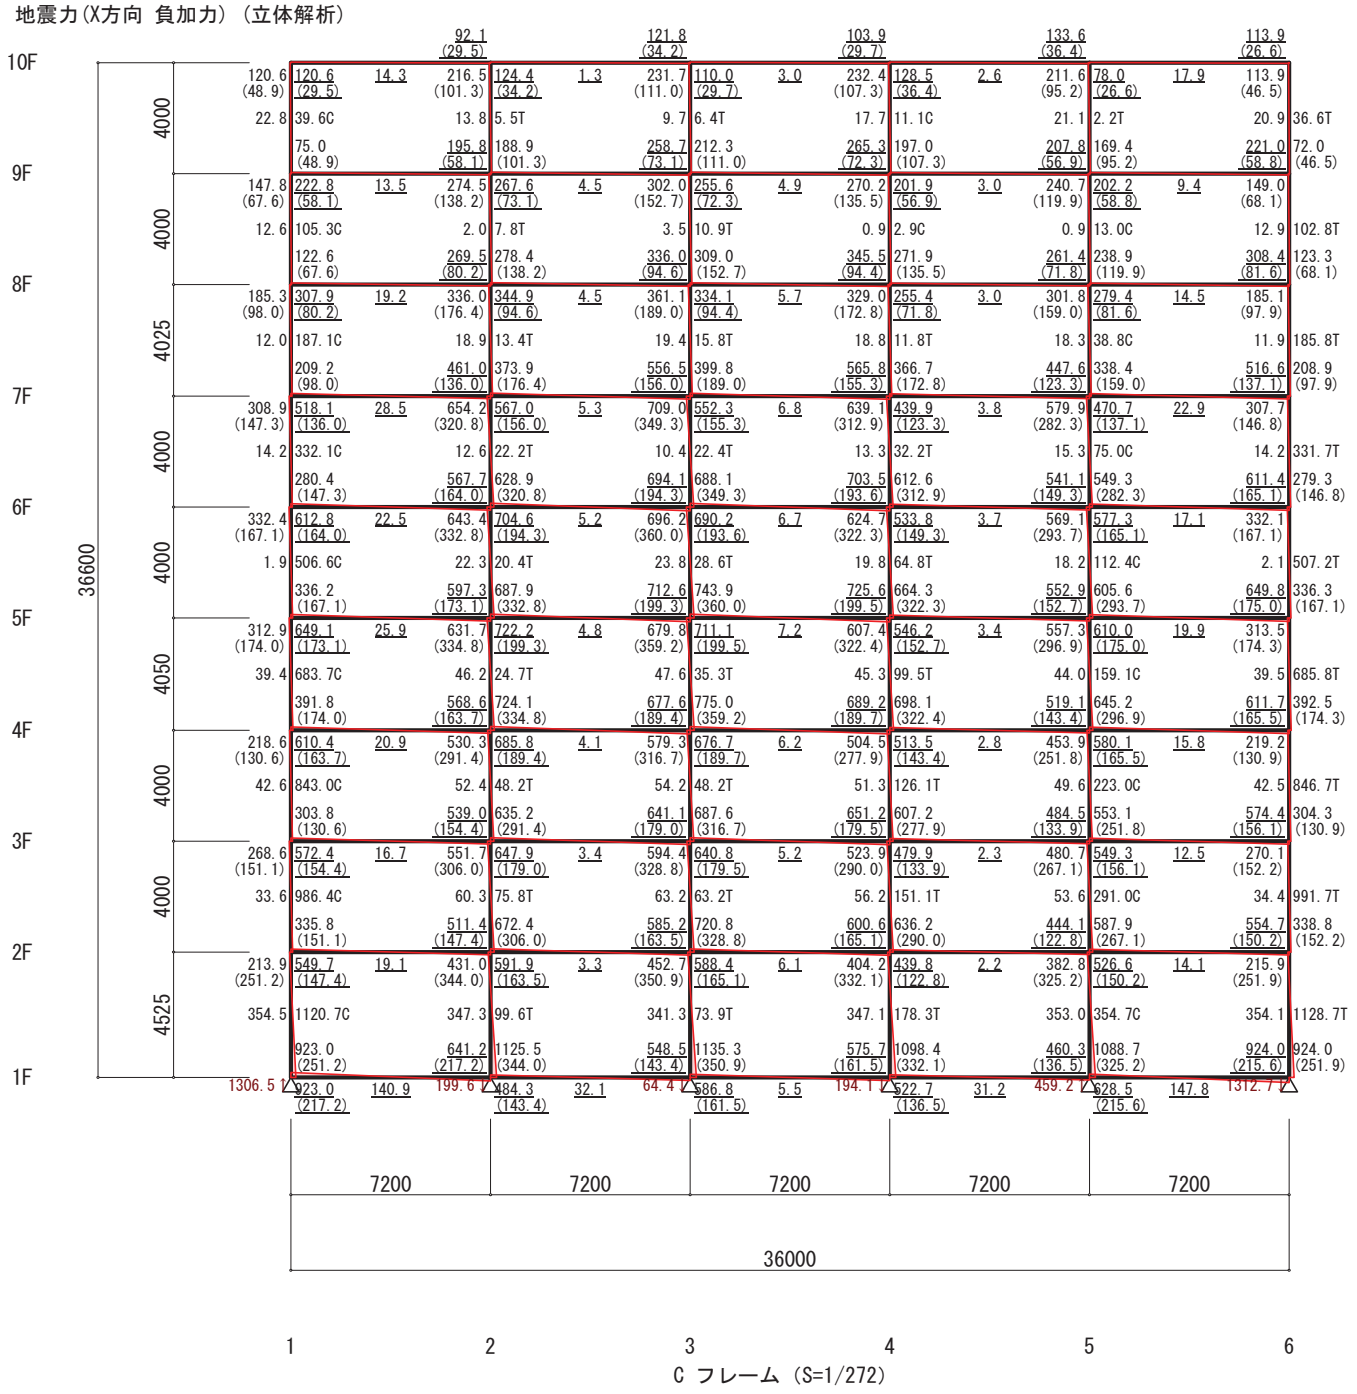


地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

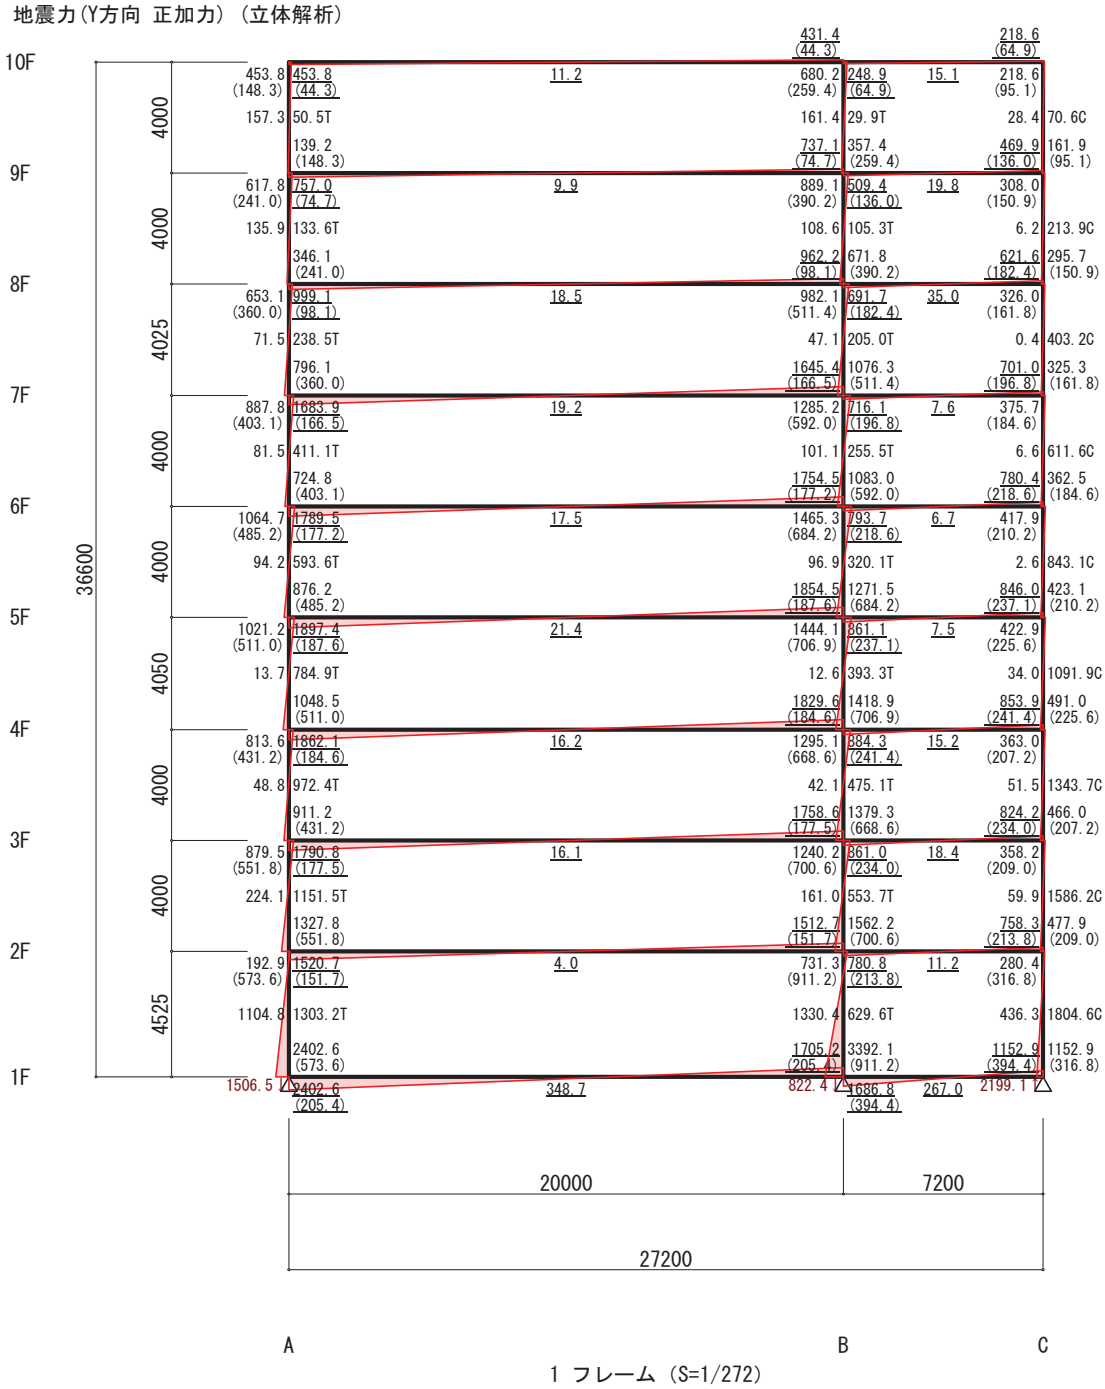


1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

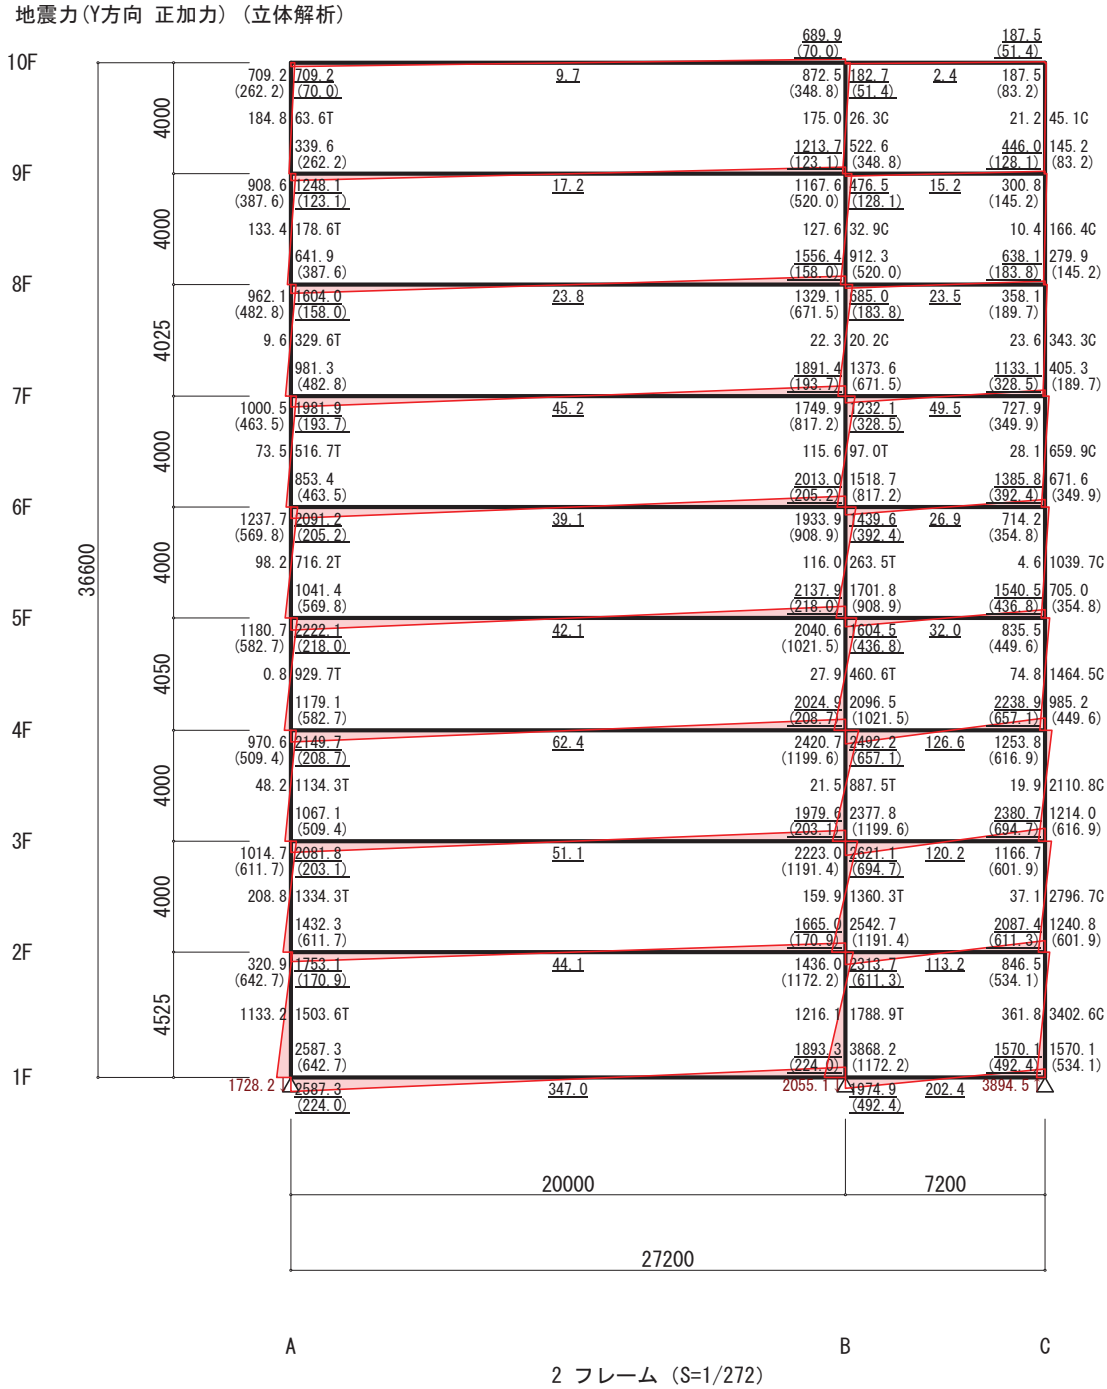


2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

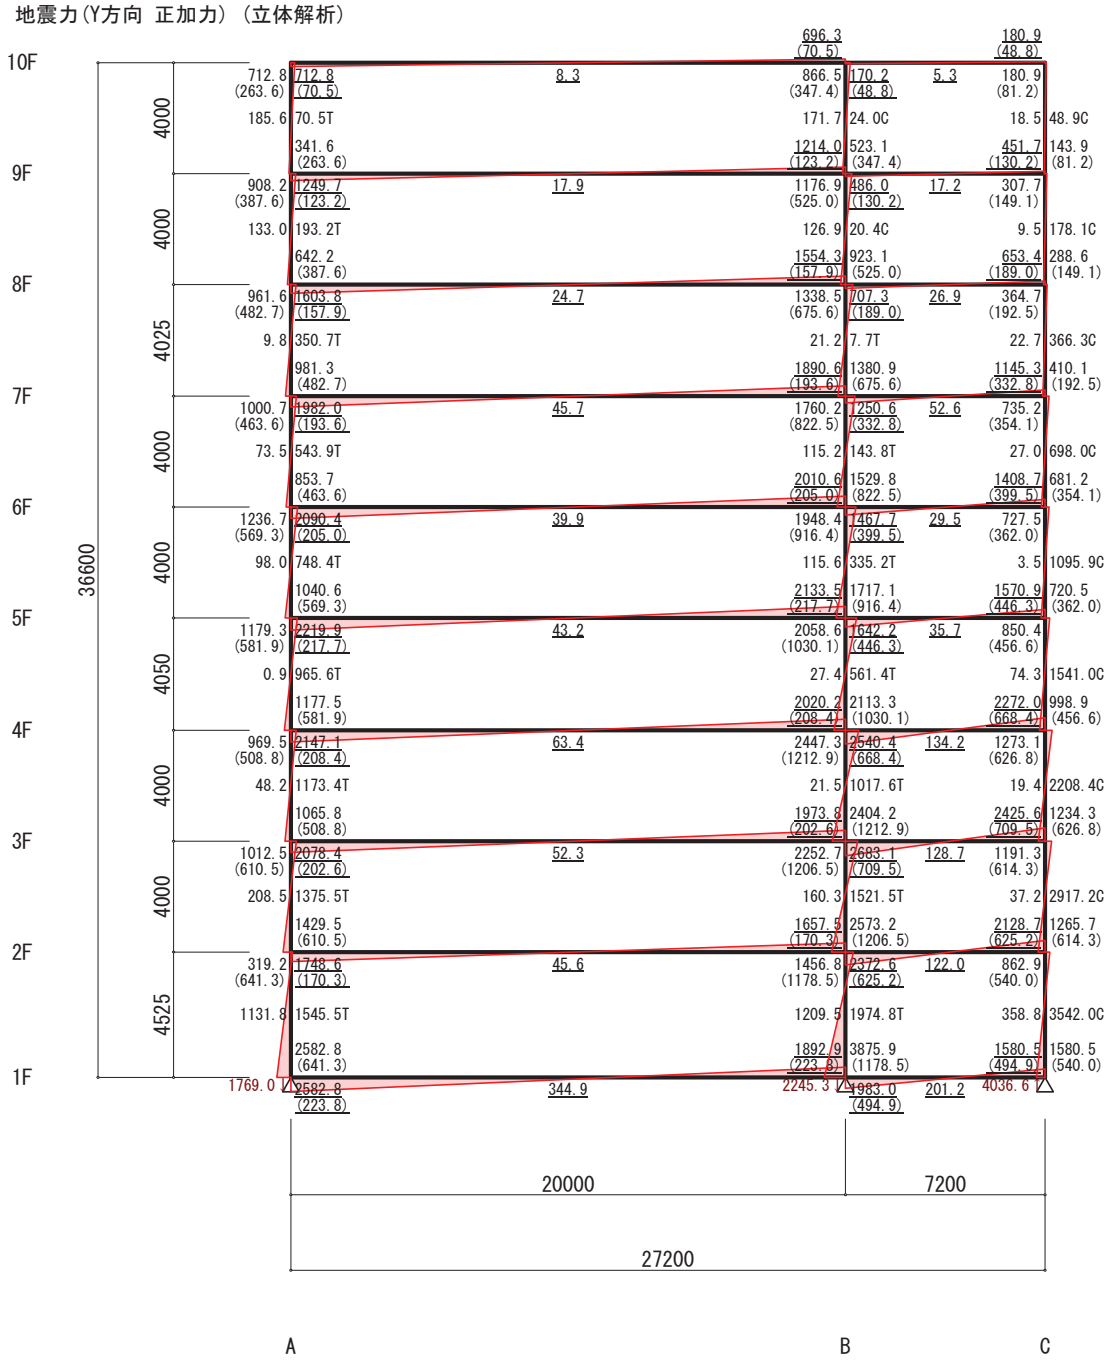


3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

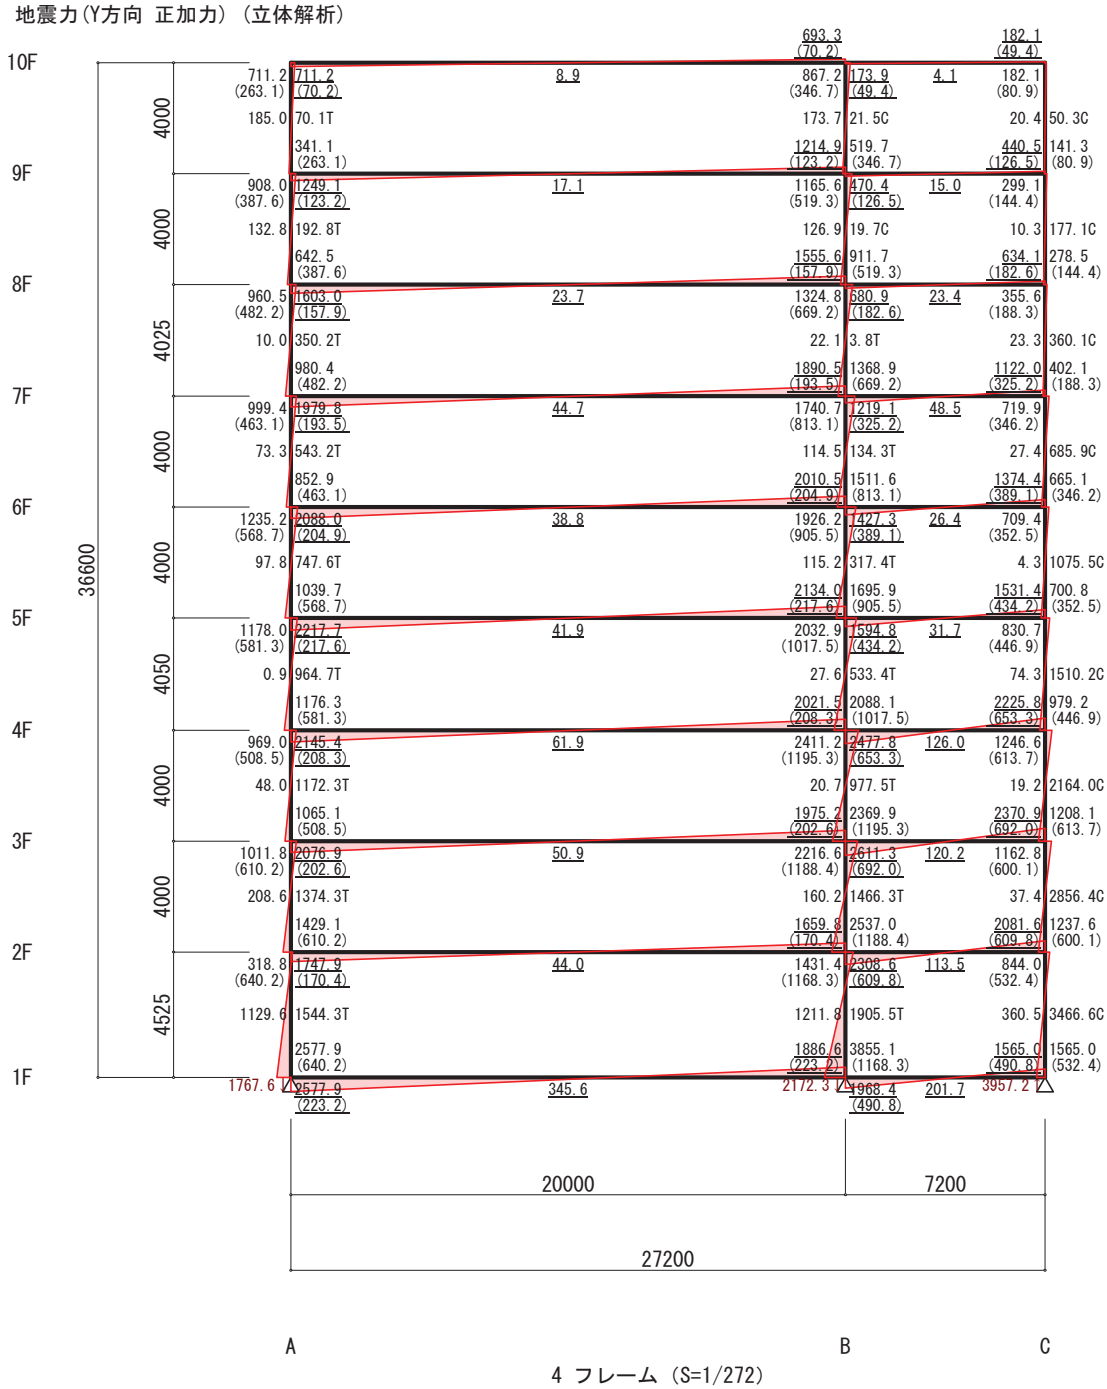


4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

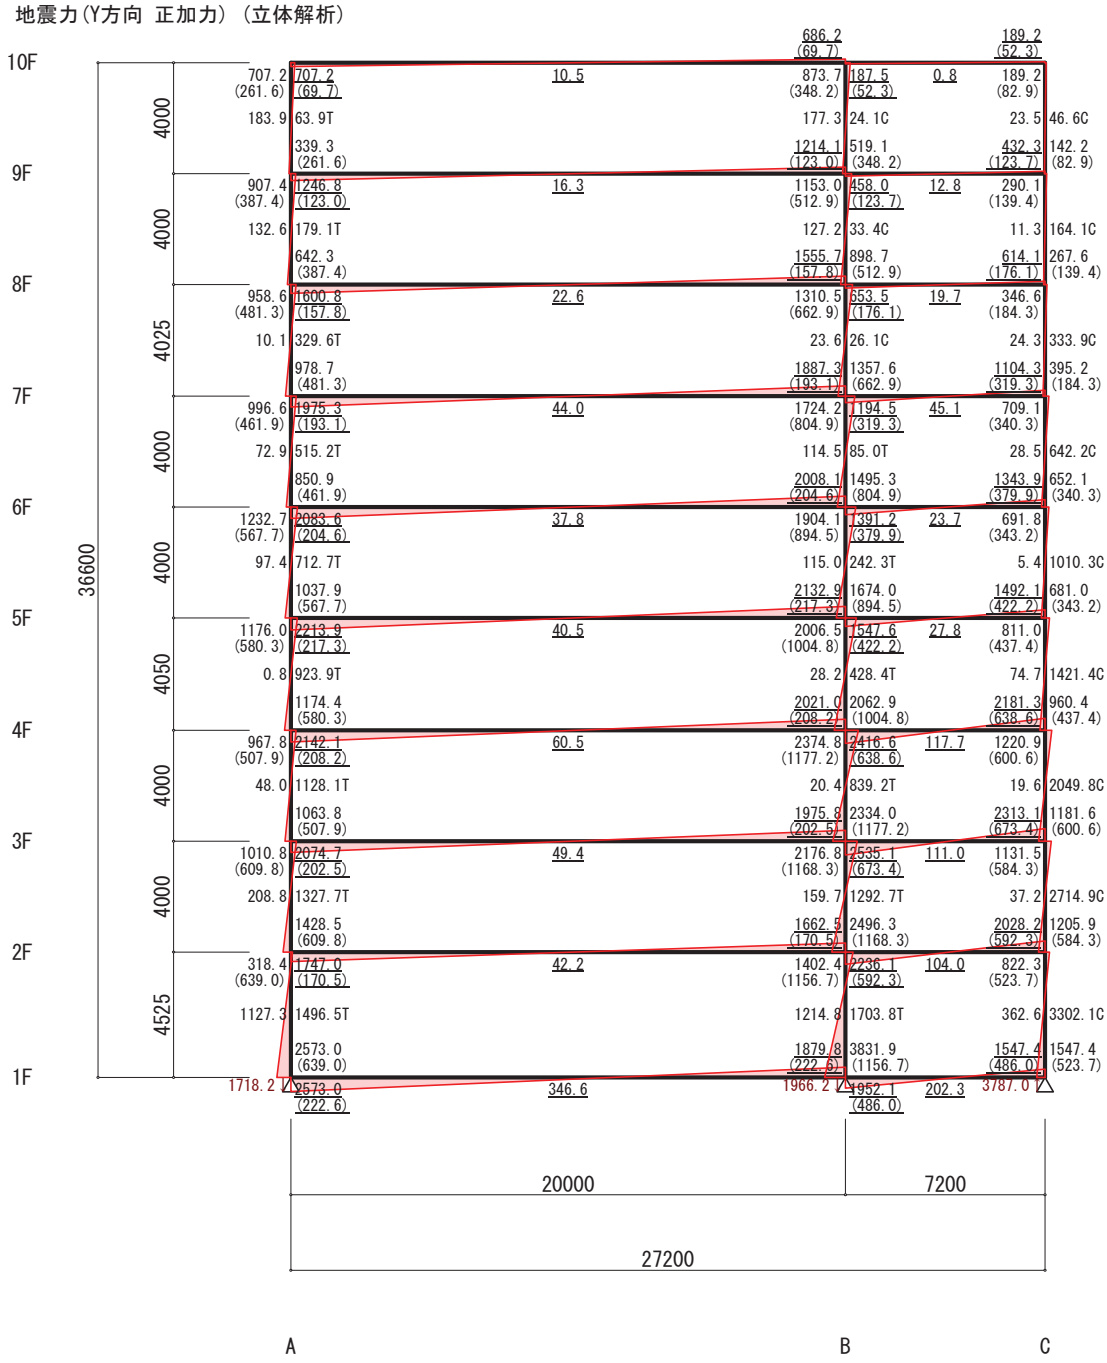


5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

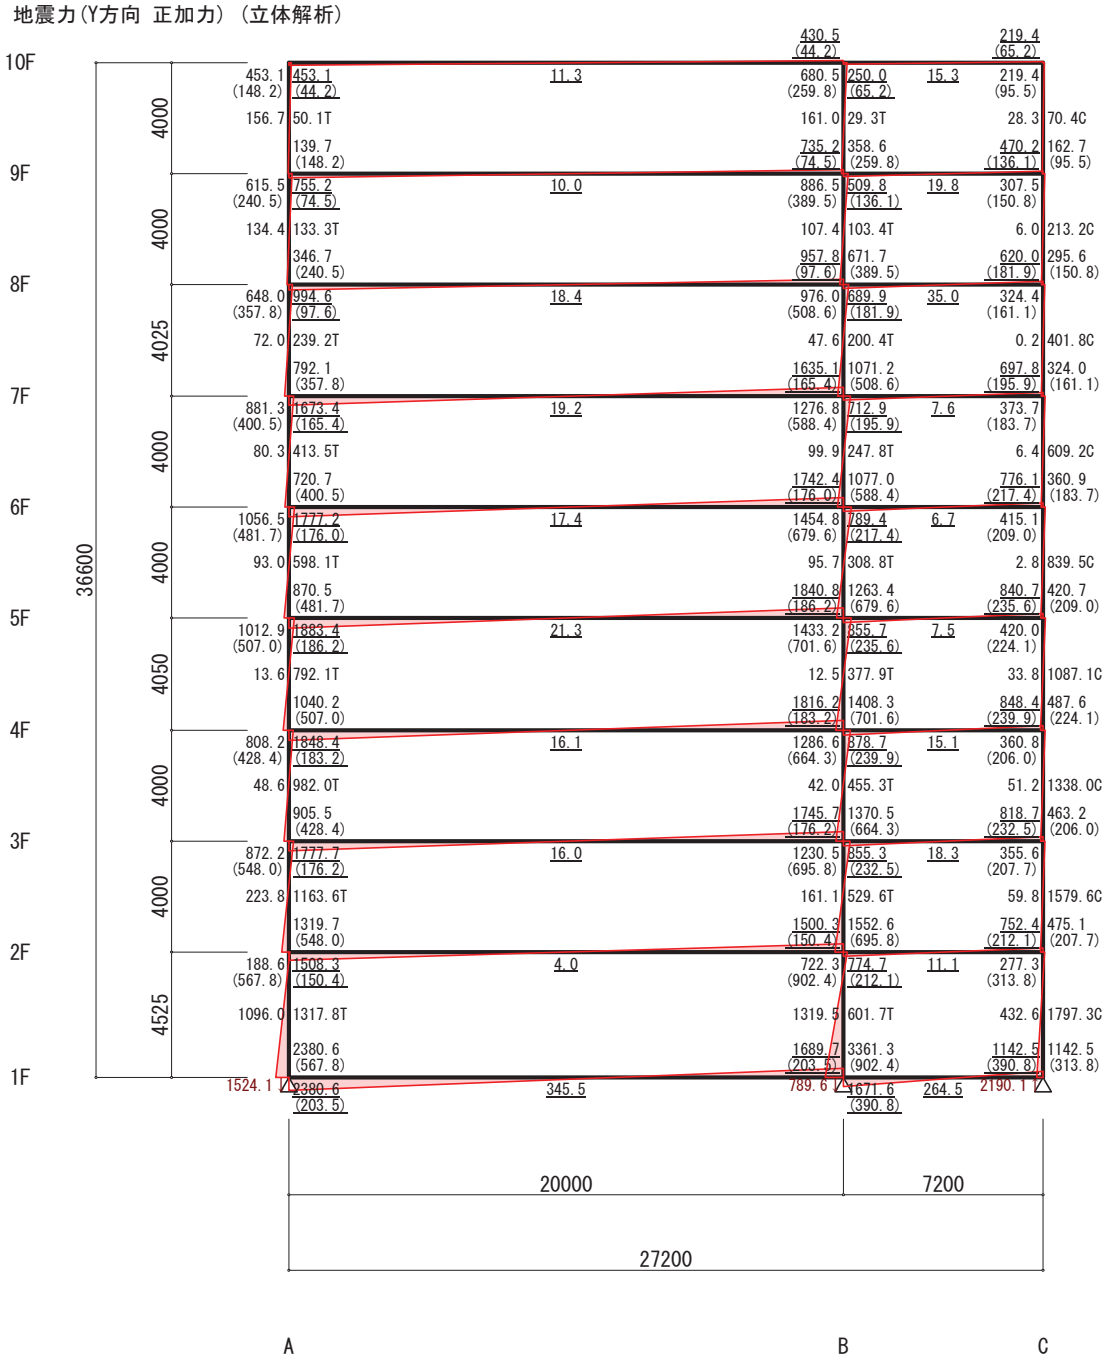


6 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

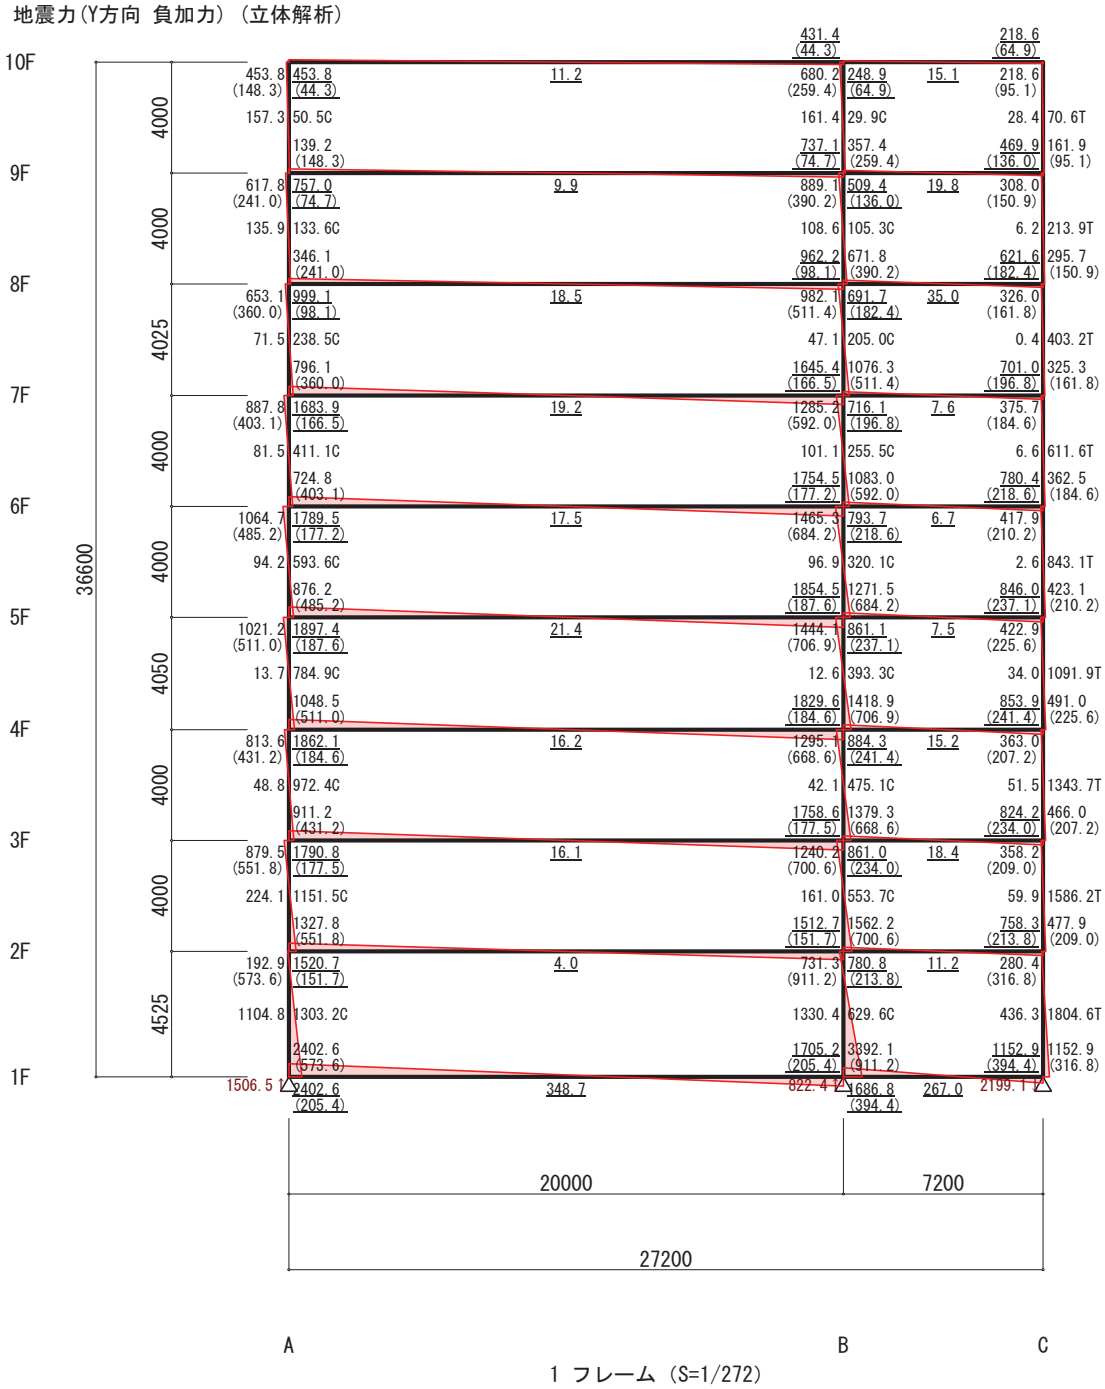


1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

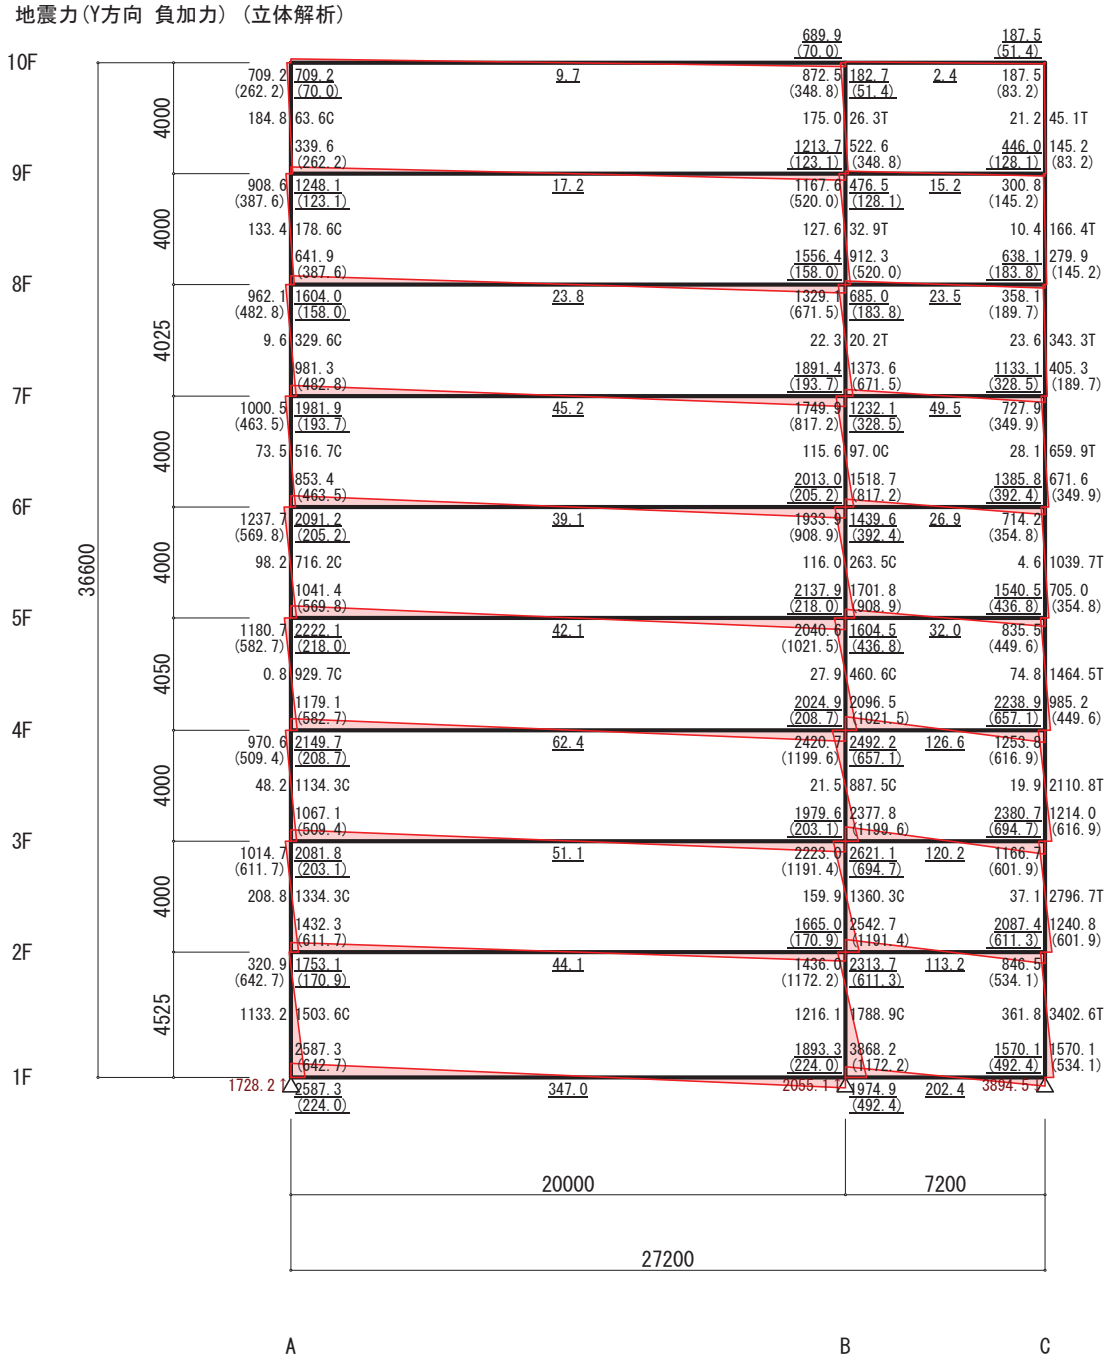


2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

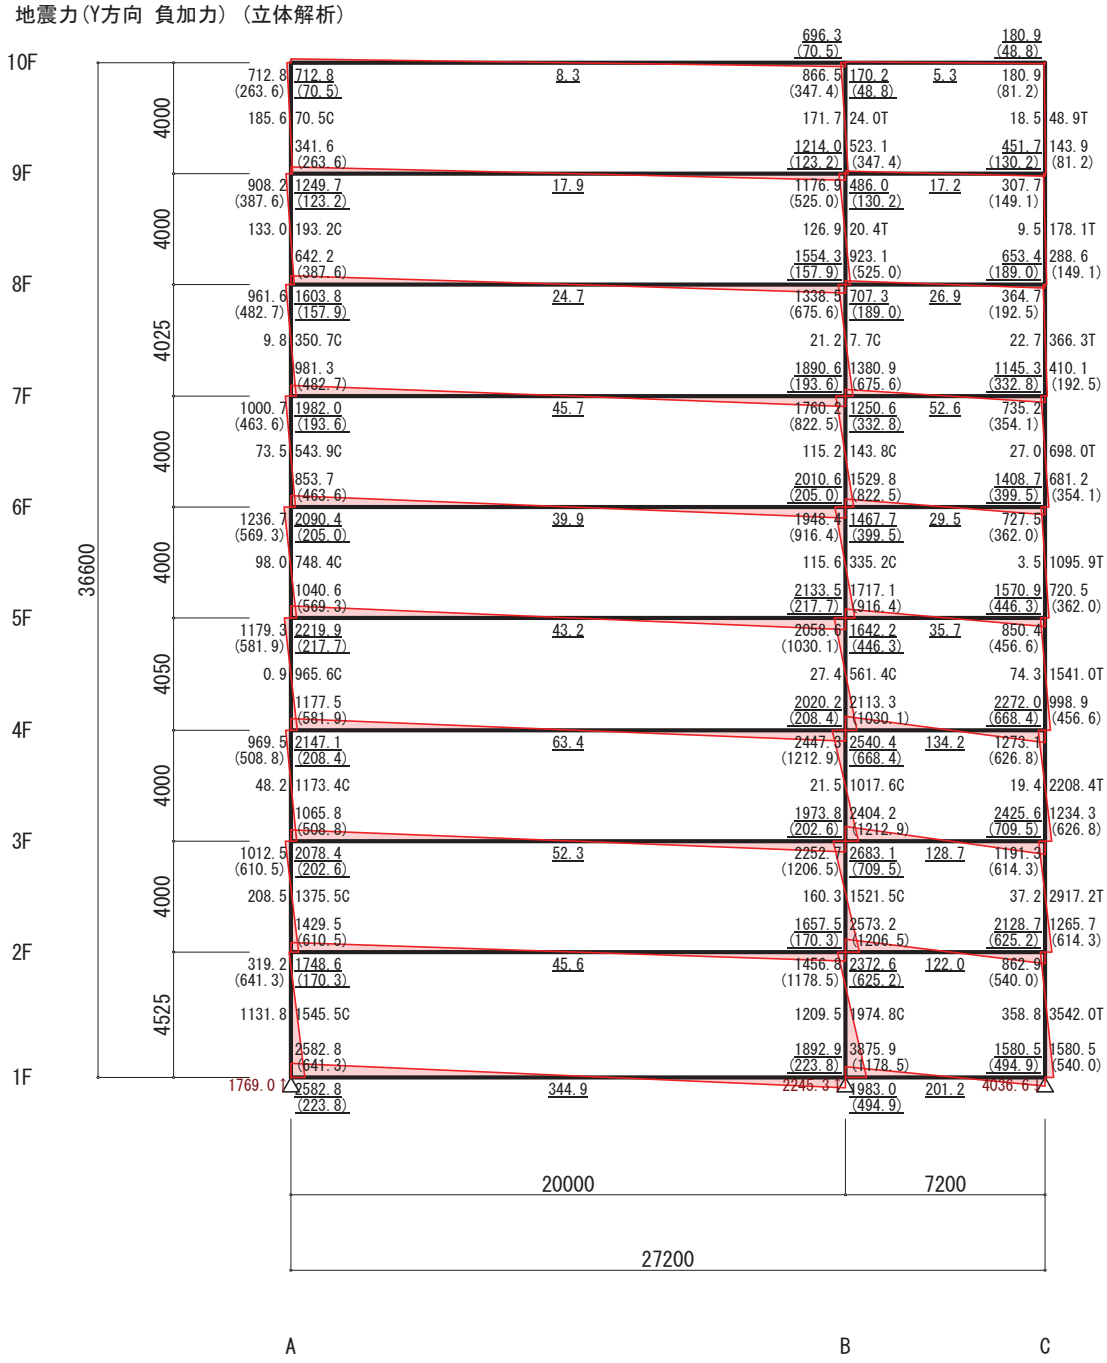


3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

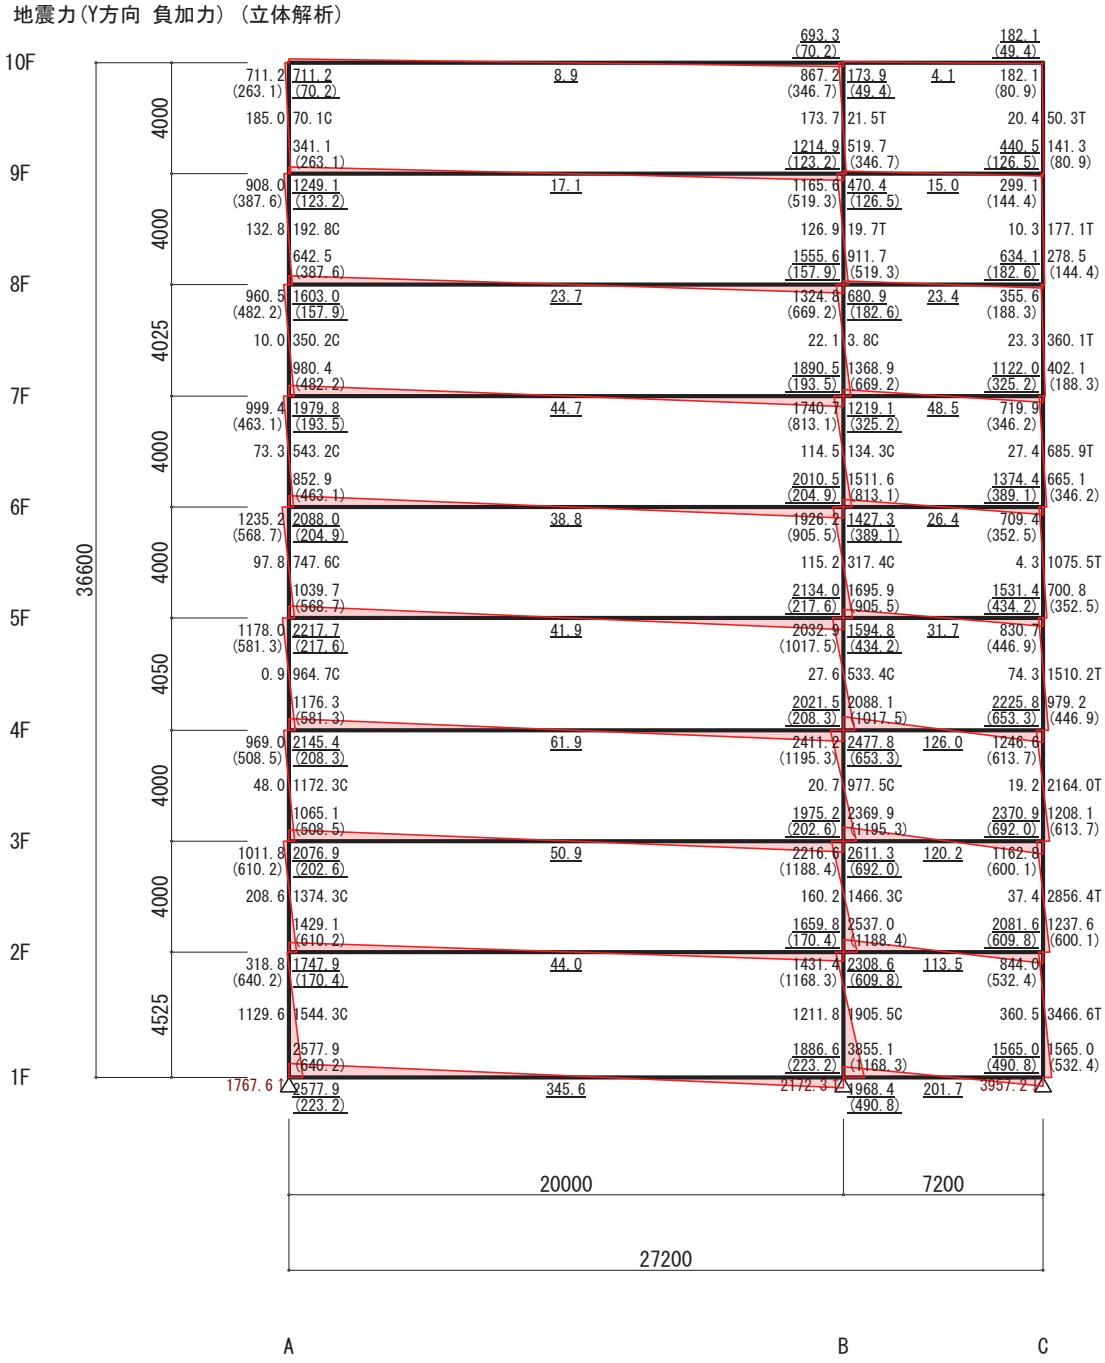


4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

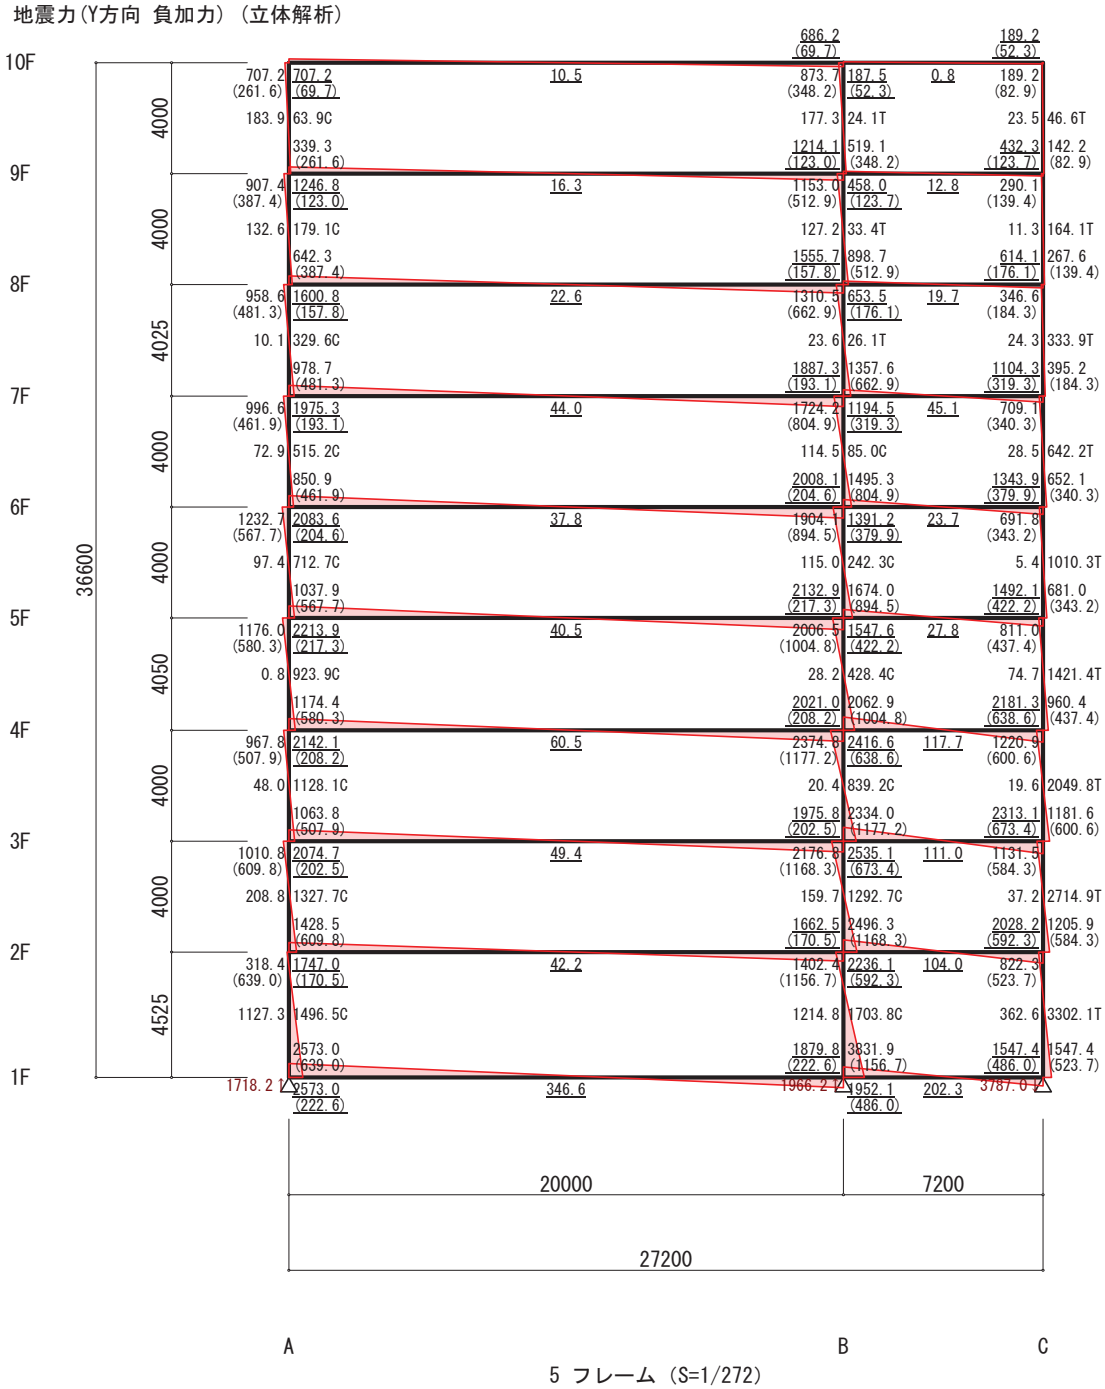

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

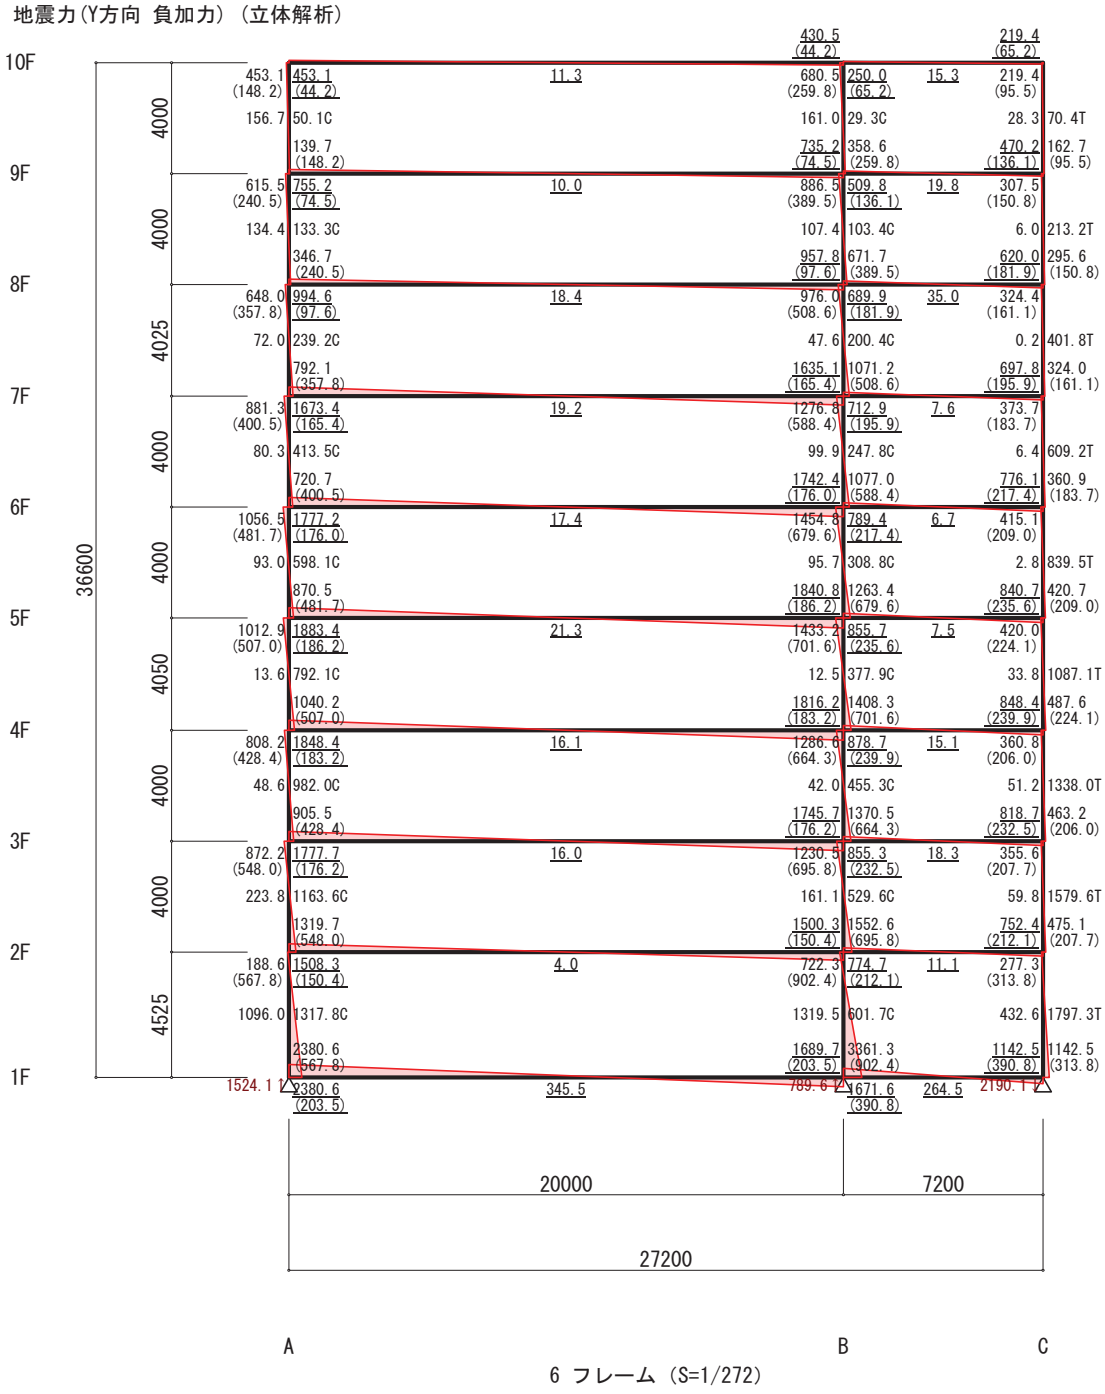

6 フレーム（S=1/272）

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	：柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	：柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	：柱頭軸力	(kN)	C.Nb	：柱脚軸力	(kN)
W.N1	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	：ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W.Q	：壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS.N	：水平バネ応力（加力方向）	(kN)			
HS.N1	：水平バネ応力（加力直交）	(kN)			

応力の付号
柱せん断力　　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　　時計回りが　(+)
ブレース軸力　　圧縮が　(+)

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-154.3	-28.6	51.8	88.4	37.6	0.0	0.0
	2	3	-62.4	64.0	42.6	57.9	58.3	0.0	0.0
	3	4	-70.0	68.6	36.5	58.3	57.9	0.0	0.0
	4	5	-65.5	60.9	42.7	58.7	57.5	0.0	0.0
	5	6	27.1	152.3	52.0	38.1	87.9	0.0	0.0
9F	1	2	-215.7	-59.1	46.7	106.9	30.6	0.0	0.0
	2	3	-79.4	66.2	43.4	65.7	62.0	0.0	0.0
	3	4	-77.3	75.2	40.0	64.2	63.6	0.0	0.0
	4	5	-68.3	77.2	43.4	62.6	65.1	0.0	0.0
	5	6	56.5	212.9	46.8	31.3	106.2	0.0	0.0
8F	1	2	-192.8	-41.1	49.2	101.2	36.3	0.0	0.0
	2	3	-78.5	67.1	43.4	65.4	62.3	0.0	0.0
	3	4	-77.4	75.3	39.9	64.2	63.6	0.0	0.0
	4	5	-69.2	76.4	43.4	62.9	64.9	0.0	0.0
	5	6	38.5	189.9	49.3	37.0	100.5	0.0	0.0
7F	1	2	-199.3	-43.2	47.0	102.4	35.1	0.0	0.0
	2	3	-81.1	66.4	42.5	65.9	61.8	0.0	0.0
	3	4	-77.7	75.2	39.8	64.2	63.5	0.0	0.0
	4	5	-68.9	78.6	42.5	62.5	65.2	0.0	0.0
	5	6	39.7	195.5	47.1	36.1	101.4	0.0	0.0
6F	1	2	-193.8	-35.7	46.0	100.7	36.9	0.0	0.0
	2	3	-82.5	66.6	41.6	66.1	61.7	0.0	0.0
	3	4	-77.8	75.3	39.6	64.2	63.5	0.0	0.0
	4	5	-69.1	80.1	41.6	62.3	65.4	0.0	0.0
	5	6	32.2	190.1	46.1	37.9	99.6	0.0	0.0
5F	1	2	-172.3	-15.4	46.6	94.8	42.7	0.0	0.0
	2	3	-81.5	68.3	41.3	65.7	62.0	0.0	0.0
	3	4	-77.8	75.5	39.5	64.2	63.5	0.0	0.0
	4	5	-70.6	79.3	41.3	62.7	65.1	0.0	0.0
	5	6	12.2	168.8	46.7	43.6	93.9	0.0	0.0
4F	1	2	-159.1	0.9	45.0	90.7	46.8	0.0	0.0
	2	3	-89.9	69.1	45.5	71.7	65.9	0.0	0.0
	3	4	-83.7	79.9	43.2	69.3	68.2	0.0	0.0
	4	5	-72.9	86.0	45.6	66.9	70.6	0.0	0.0
	5	6	-4.0	155.6	45.2	47.7	89.8	0.0	0.0
3F	1	2	-138.6	21.4	45.0	85.0	52.5	0.0	0.0
	2	3	-90.0	71.9	44.1	71.3	66.3	0.0	0.0
	3	4	-83.9	80.6	42.8	69.2	68.3	0.0	0.0
	4	5	-75.2	86.6	44.1	67.2	70.4	0.0	0.0
	5	6	-24.1	135.6	45.1	53.3	84.3	0.0	0.0
2F	1	2	-115.6	54.0	45.5	80.2	63.1	0.0	0.0
	2	3	-88.6	81.0	45.5	72.7	70.6	0.0	0.0
	3	4	-87.1	85.4	44.0	71.9	71.4	0.0	0.0
	4	5	-82.7	86.9	45.5	71.1	72.3	0.0	0.0
	5	6	-55.4	114.1	45.5	63.5	79.8	0.0	0.0
1F	1	2	-89.0	318.2	217.1	185.9	249.6	0.0	0.0
	2	3	-315.2	266.4	129.9	224.5	210.9	0.0	0.0
	3	4	-270.8	269.9	150.3	217.8	217.6	0.0	0.0
	4	5	-267.2	314.5	129.8	211.2	224.3	0.0	0.0
	5	6	-319.1	87.8	217.2	249.9	185.6	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	352.8	241.6	55.6	-82.6	82.6	0.0	0.0
	2	3	435.8	392.9	21.4	-115.1	115.1	0.0	0.0
	3	4	326.4	326.4	-0.0	-90.7	90.7	0.0	0.0
	4	5	392.9	435.7	-21.4	-115.1	115.1	0.0	0.0
	5	6	241.7	352.9	-55.6	-82.6	82.6	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	1	2	849.0	754.7	47.2	-222.7	222.7	0.0	0.0
	2	3	711.8	701.9	5.0	-196.3	196.3	0.0	0.0
	3	4	663.3	663.3	-0.0	-184.3	184.3	0.0	0.0
	4	5	701.8	711.7	-5.0	-196.3	196.3	0.0	0.0
	5	6	754.8	849.1	-47.2	-222.8	222.8	0.0	0.0
8F	1	2	1322.9	1183.2	69.8	-348.1	348.1	0.0	0.0
	2	3	894.5	893.0	0.7	-248.3	248.3	0.0	0.0
	3	4	859.5	859.5	-0.0	-238.8	238.8	0.0	0.0
	4	5	893.0	894.4	-0.7	-248.2	248.2	0.0	0.0
	5	6	1183.3	1323.0	-69.8	-348.1	348.1	0.0	0.0
7F	1	2	1676.9	1551.1	62.9	-448.3	448.3	0.0	0.0
	2	3	1073.3	1079.5	-3.1	-299.0	299.0	0.0	0.0
	3	4	1050.8	1050.8	-0.0	-291.9	291.9	0.0	0.0
	4	5	1079.4	1073.3	3.1	-299.0	299.0	0.0	0.0
	5	6	1551.2	1677.0	-62.9	-448.4	448.4	0.0	0.0
6F	1	2	1948.7	1831.2	58.7	-525.0	525.0	0.0	0.0
	2	3	1178.0	1187.4	-4.7	-328.5	328.5	0.0	0.0
	3	4	1163.7	1163.7	-0.0	-323.2	323.2	0.0	0.0
	4	5	1187.4	1178.0	4.7	-328.5	328.5	0.0	0.0
	5	6	1831.3	1948.8	-58.7	-525.0	525.0	0.0	0.0
5F	1	2	2097.6	1991.7	52.9	-568.0	568.0	0.0	0.0
	2	3	1221.4	1246.8	-12.7	-342.8	342.8	0.0	0.0
	3	4	1244.1	1244.1	-0.0	-345.6	345.6	0.0	0.0
	4	5	1246.8	1221.4	12.7	-342.8	342.8	0.0	0.0
	5	6	1991.8	2097.7	-52.9	-568.0	568.0	0.0	0.0
4F	1	2	1884.6	1696.0	94.3	-497.3	497.3	0.0	0.0
	2	3	2011.6	1962.3	24.6	-551.9	551.9	0.0	0.0
	3	4	1879.8	1879.8	-0.0	-522.2	522.2	0.0	0.0
	4	5	1962.2	2011.4	-24.6	-551.9	551.9	0.0	0.0
	5	6	1696.0	1884.7	-94.3	-497.3	497.3	0.0	0.0
3F	1	2	1851.5	1717.7	66.9	-495.7	495.7	0.0	0.0
	2	3	1967.1	1957.9	4.6	-545.1	545.1	0.0	0.0
	3	4	1926.7	1926.7	-0.0	-535.2	535.2	0.0	0.0
	4	5	1957.8	1967.0	-4.6	-545.1	545.1	0.0	0.0
	5	6	1717.7	1851.6	-66.9	-495.7	495.7	0.0	0.0
2F	1	2	1763.7	1631.9	65.9	-471.6	471.6	0.0	0.0
	2	3	1715.5	1708.2	3.7	-475.5	475.5	0.0	0.0
	3	4	1689.9	1689.9	-0.0	-469.4	469.4	0.0	0.0
	4	5	1708.2	1715.5	-3.7	-475.5	475.5	0.0	0.0
	5	6	1631.9	1763.7	-65.9	-471.6	471.6	0.0	0.0
1F	1	2	2268.9	1675.0	296.9	-547.8	547.8	0.0	0.0
	2	3	1327.6	1439.8	-56.1	-384.4	384.4	0.0	0.0
	3	4	1520.7	1520.7	0.0	-422.4	422.4	0.0	0.0
	4	5	1439.8	1327.6	56.1	-384.4	384.4	0.0	0.0
	5	6	1675.0	2268.9	-296.9	-547.8	547.8	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-352.8	-241.6	-55.6	82.6	-82.6	0.0	0.0
	2	3	-435.8	-392.9	-21.4	115.1	-115.1	0.0	0.0
	3	4	-326.4	-326.4	0.0	90.7	-90.7	0.0	0.0
	4	5	-392.9	-435.7	21.4	115.1	-115.1	0.0	0.0
	5	6	-241.7	-352.9	55.6	82.6	-82.6	0.0	0.0
9F	1	2	-849.0	-754.7	-47.2	222.7	-222.7	0.0	0.0
	2	3	-711.8	-701.9	-5.0	196.3	-196.3	0.0	0.0
	3	4	-663.3	-663.3	0.0	184.3	-184.3	0.0	0.0
	4	5	-701.8	-711.7	5.0	196.3	-196.3	0.0	0.0
	5	6	-754.8	-849.1	47.2	222.8	-222.8	0.0	0.0
8F	1	2	-1322.9	-1183.2	-69.8	348.1	-348.1	0.0	0.0
	2	3	-894.5	-893.0	-0.7	248.3	-248.3	0.0	0.0
	3	4	-859.5	-859.5	0.0	238.8	-238.8	0.0	0.0
	4	5	-893.0	-894.4	0.7	248.2	-248.2	0.0	0.0
	5	6	-1183.3	-1323.0	69.8	348.1	-348.1	0.0	0.0
7F	1	2	-1676.9	-1551.1	-62.9	448.3	-448.3	0.0	0.0
	2	3	-1073.3	-1079.5	3.1	299.0	-299.0	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	3	4	-1050.8	-1050.8	0.0	291.9	-291.9	0.0	0.0
	4	5	-1079.4	-1073.3	-3.1	299.0	-299.0	0.0	0.0
	5	6	-1551.2	-1677.0	62.9	448.4	-448.4	0.0	0.0
6F	1	2	-1948.7	-1831.2	-58.7	525.0	-525.0	0.0	0.0
	2	3	-1178.0	-1187.4	4.7	328.5	-328.5	0.0	0.0
	3	4	-1163.7	-1163.7	0.0	323.2	-323.2	0.0	0.0
	4	5	-1187.4	-1178.0	-4.7	328.5	-328.5	0.0	0.0
	5	6	-1831.3	-1948.8	58.7	525.0	-525.0	0.0	0.0
5F	1	2	-2097.6	-1991.7	-52.9	568.0	-568.0	0.0	0.0
	2	3	-1221.4	-1246.8	12.7	342.8	-342.8	0.0	0.0
	3	4	-1244.1	-1244.1	0.0	345.6	-345.6	0.0	0.0
	4	5	-1246.8	-1221.4	-12.7	342.8	-342.8	0.0	0.0
	5	6	-1991.8	-2097.7	52.9	568.0	-568.0	0.0	0.0
4F	1	2	-1884.6	-1696.0	-94.3	497.3	-497.3	0.0	0.0
	2	3	-2011.6	-1962.3	-24.6	551.9	-551.9	0.0	0.0
	3	4	-1879.8	-1879.8	0.0	522.2	-522.2	0.0	0.0
	4	5	-1962.2	-2011.4	24.6	551.9	-551.9	0.0	0.0
	5	6	-1696.0	-1884.7	94.3	497.3	-497.3	0.0	0.0
3F	1	2	-1851.5	-1717.7	-66.9	495.7	-495.7	0.0	0.0
	2	3	-1967.1	-1957.9	-4.6	545.1	-545.1	0.0	0.0
	3	4	-1926.7	-1926.7	0.0	535.2	-535.2	0.0	0.0
	4	5	-1957.8	-1967.0	4.6	545.1	-545.1	0.0	0.0
	5	6	-1717.7	-1851.6	66.9	495.7	-495.7	0.0	0.0
2F	1	2	-1763.7	-1631.9	-65.9	471.6	-471.6	0.0	0.0
	2	3	-1715.5	-1708.2	-3.7	475.5	-475.5	0.0	0.0
	3	4	-1689.9	-1689.9	0.0	469.4	-469.4	0.0	0.0
	4	5	-1708.2	-1715.5	3.7	475.5	-475.5	0.0	0.0
	5	6	-1631.9	-1763.7	65.9	471.6	-471.6	0.0	0.0
1F	1	2	-2268.9	-1675.0	-296.9	547.8	-547.8	0.0	0.0
	2	3	-1327.6	-1439.8	56.1	384.4	-384.4	0.0	0.0
	3	4	-1520.7	-1520.7	-0.0	422.4	-422.4	0.0	0.0
	4	5	-1439.8	-1327.6	-56.1	384.4	-384.4	0.0	0.0
	5	6	-1675.0	-2268.9	296.9	547.8	-547.8	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	154.3	116.2	-19.0	-67.6	67.6	-449.2	449.2
		2	91.1	72.6	-9.3	-40.9	40.9	-652.2	652.2
		3	6.0	5.8	-0.1	-3.0	3.0	-674.2	674.2
		4	-3.2	-3.4	-0.1	1.6	-1.6	-674.2	674.2
		5	-88.0	-70.1	9.0	39.5	-39.5	-652.3	652.3
		6	-152.3	-114.7	18.8	66.7	-66.7	-448.9	448.9
8F	9F	1	99.5	93.0	-3.3	-48.1	48.1	-948.8	948.8
		2	65.9	58.9	-3.5	-31.2	31.2	-1230.0	1230.0
		3	5.3	5.2	-0.1	-2.6	2.6	-1282.4	1282.4
		4	-3.5	-3.3	0.1	1.7	-1.7	-1282.7	1282.7
		5	-63.7	-57.0	3.4	30.2	-30.2	-1230.7	1230.7
		6	-98.2	-91.9	3.2	47.5	-47.5	-948.1	948.1
7F	8F	1	99.8	83.7	-8.0	-45.6	45.6	-1442.6	1442.6
		2	60.7	51.6	-4.5	-27.9	27.9	-1811.8	1811.8
		3	5.0	4.8	-0.1	-2.4	2.4	-1889.5	1889.5
		4	-2.8	-2.7	0.0	1.4	-1.4	-1890.0	1890.0
		5	-58.0	-49.3	4.3	26.7	-26.7	-1813.1	1813.1
		6	-98.0	-82.3	7.9	44.8	-44.8	-1441.4	1441.4
6F	7F	1	115.6	98.7	-8.5	-53.6	53.6	-1952.5	1952.5
		2	72.7	61.7	-5.5	-33.6	33.6	-2401.9	2401.9
		3	6.5	6.3	-0.1	-3.2	3.2	-2505.4	2505.4
		4	-3.6	-3.3	0.1	1.7	-1.7	-2506.1	2506.1
		5	-69.0	-58.3	5.3	31.8	-31.8	-2404.0	2404.0
		6	-113.3	-96.4	8.4	52.4	-52.4	-1950.7	1950.7
5F	6F	1	95.2	87.1	-4.1	-45.6	45.6	-2463.8	2463.8
		2	56.5	49.7	-3.4	-26.6	26.6	-2997.5	2997.5
		3	4.9	4.7	-0.1	-2.4	2.4	-3124.6	3124.6
		4	-2.9	-2.5	0.2	1.4	-1.4	-3125.5	3125.5
		5	-53.9	-47.1	3.4	25.3	-25.3	-3000.2	3000.2

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	6	-93.6	-85.3	4.1	44.7	-44.7	-2461.4	2461.4
4F	5F	1	85.2	73.1	-6.0	-39.1	39.1	-2968.0	2968.0
		2	47.2	41.5	-2.8	-21.9	21.9	-3596.6	3596.6
		3	4.8	5.8	0.5	-2.6	2.6	-3742.1	3742.1
		4	-2.4	-2.7	-0.1	1.3	-1.3	-3743.2	3743.2
		5	-44.3	-38.4	3.0	20.4	-20.4	-3600.0	3600.0
		6	-83.5	-71.4	6.0	38.2	-38.2	-2965.0	2965.0
3F	4F	1	86.0	76.6	-4.7	-40.6	40.6	-3469.4	3469.4
		2	47.5	39.3	-4.1	-21.7	21.7	-4206.3	4206.3
		3	8.8	7.7	-0.6	-4.1	4.1	-4368.8	4368.8
		4	-4.3	-3.0	0.6	1.8	-1.8	-4370.1	4370.1
		5	-43.6	-35.1	4.3	19.7	-19.7	-4209.9	4209.9
		6	-84.2	-74.1	5.0	39.6	-39.6	-3465.8	3465.8
2F	3F	1	62.0	52.4	-4.8	-28.6	28.6	-3966.2	3966.2
		2	29.2	26.2	-1.5	-13.9	13.9	-4822.0	4822.0
		3	4.4	3.7	-0.3	-2.0	2.0	-4996.3	4996.3
		4	-2.4	-0.7	0.9	0.8	-0.8	-4997.7	4997.7
		5	-27.4	-23.3	2.0	12.7	-12.7	-4825.7	4825.7
		6	-61.5	-50.5	5.5	28.0	-28.0	-3962.1	3962.1
1F	2F	1	63.2	89.0	12.9	-33.6	33.6	-4469.7	4469.7
		2	8.4	-3.0	-5.7	-1.2	1.2	-5446.5	5446.5
		3	2.4	4.4	1.0	-1.5	1.5	-5627.3	5627.3
		4	-2.1	-2.7	-0.3	1.1	-1.1	-5629.0	5629.0
		5	-8.1	4.7	6.4	0.8	-0.8	-5450.4	5450.4
		6	-63.5	-87.8	-12.1	33.4	-33.4	-4465.3	4465.3

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-352.8	-182.5	85.1	133.8	-133.8	88.1	-88.1
		2	-677.4	-461.6	107.9	284.7	-284.7	35.8	-35.8
		3	-719.4	-517.8	100.8	309.3	-309.3	-23.2	23.2
		4	-719.3	-517.8	100.8	309.3	-309.3	23.3	-23.3
		5	-677.4	-461.6	107.9	284.7	-284.7	-35.9	35.9
		6	-352.9	-182.6	85.1	133.9	-133.9	-88.1	88.1
8F	9F	1	-666.5	-459.6	103.4	281.5	-281.5	319.1	-319.1
		2	-1004.9	-798.6	103.1	450.9	-450.9	16.1	-16.1
		3	-847.4	-729.4	59.0	394.2	-394.2	-33.1	33.1
		4	-847.3	-729.4	59.0	394.2	-394.2	33.1	-33.1
		5	-1004.9	-798.6	103.1	450.9	-450.9	-16.3	16.3
		6	-666.6	-459.7	103.4	281.6	-281.6	-319.2	319.2
7F	8F	1	-863.2	-719.0	72.1	393.1	-393.1	677.7	-677.7
		2	-1279.1	-1085.8	96.6	587.5	-587.5	-75.1	75.1
		3	-1023.1	-944.5	39.3	488.8	-488.8	-39.7	39.7
		4	-1023.1	-944.4	39.3	488.8	-488.8	39.7	-39.7
		5	-1279.1	-1085.8	96.6	587.5	-587.5	74.9	-74.9
		6	-863.3	-719.0	72.1	393.1	-393.1	-677.8	677.8
6F	7F	1	-957.9	-787.4	85.3	436.3	-436.3	1139.0	-1139.0
		2	-1538.7	-1311.8	113.4	712.6	-712.6	-217.3	217.3
		3	-1185.9	-1100.8	42.5	571.7	-571.7	-44.3	44.3
		4	-1185.8	-1100.8	42.5	571.6	-571.6	44.3	-44.3
		5	-1538.7	-1311.9	113.4	712.6	-712.6	216.9	-216.9
		6	-958.0	-787.4	85.3	436.4	-436.4	-1139.1	1139.1
5F	6F	1	-1161.3	-1050.1	55.6	552.8	-552.8	1675.0	-1675.0
		2	-1697.4	-1529.1	84.2	806.6	-806.6	-407.6	407.6
		3	-1250.3	-1199.3	25.5	612.4	-612.4	-47.4	47.4
		4	-1250.3	-1199.3	25.5	612.4	-612.4	47.5	-47.5
		5	-1697.4	-1529.1	84.2	806.6	-806.6	407.1	-407.1
		6	-1161.4	-1050.1	55.6	552.9	-552.9	-1675.3	1675.3
4F	5F	1	-1047.5	-1155.9	-54.2	544.1	-544.1	2256.5	-2256.5
		2	-1684.1	-1865.0	-90.4	876.3	-876.3	-624.7	624.7
		3	-1291.6	-1764.0	-236.2	754.5	-754.5	-41.9	41.9
		4	-1291.6	-1764.0	-236.2	754.4	-754.4	42.0	-42.0
		5	-1684.1	-1865.0	-90.4	876.3	-876.3	624.1	-624.1
		6	-1047.6	-1156.0	-54.2	544.1	-544.1	-2256.8	2256.8
3F	4F	1	-728.7	-867.9	-69.6	399.1	-399.1	2770.7	-2770.7

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	2	-1842.5	-1832.0	5.3	918.6	-918.6	-559.9	559.9
		3	-2078.1	-1975.8	51.1	1013.5	-1013.5	-68.2	68.2
		4	-2078.0	-1975.8	51.1	1013.5	-1013.5	68.3	-68.3
		5	-1842.5	-1831.9	5.3	918.6	-918.6	559.0	-559.0
		6	-728.7	-867.9	-69.6	399.1	-399.1	-2771.1	2771.1
2F	3F	1	-983.7	-1132.9	-74.6	529.1	-529.1	3284.6	-3284.6
		2	-1852.8	-1971.2	-59.2	956.0	-956.0	-498.9	498.9
		3	-1908.8	-2021.5	-56.3	982.6	-982.6	-74.3	74.3
		4	-1908.8	-2021.5	-56.3	982.6	-982.6	74.3	-74.3
		5	-1852.8	-1971.2	-59.2	956.0	-956.0	497.8	-497.8
		6	-983.7	-1132.9	-74.6	529.2	-529.2	-3285.0	3285.0
1F	2F	1	-630.8	-2268.9	-819.1	640.8	-640.8	3770.7	-3770.7
		2	-1376.2	-3002.6	-813.2	967.7	-967.7	-485.6	485.6
		3	-1376.6	-2960.5	-791.9	958.5	-958.5	-77.3	77.3
		4	-1376.6	-2960.5	-791.9	958.5	-958.5	77.3	-77.3
		5	-1376.2	-3002.6	-813.2	967.7	-967.7	484.5	-484.5
		6	-630.8	-2268.9	-819.1	640.8	-640.8	-3771.2	3771.2

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	352.8	182.5	-85.1	-133.8	133.8	-88.1	88.1
		2	677.4	461.6	-107.9	-284.7	284.7	-35.8	35.8
		3	719.4	517.8	-100.8	-309.3	309.3	23.2	-23.2
		4	719.3	517.8	-100.8	-309.3	309.3	-23.3	23.3
		5	677.4	461.6	-107.9	-284.7	284.7	35.9	-35.9
		6	352.9	182.6	-85.1	-133.9	133.9	88.1	-88.1
8F	9F	1	666.5	459.6	-103.4	-281.5	281.5	-319.1	319.1
		2	1004.9	798.6	-103.1	-450.9	450.9	-16.1	16.1
		3	847.4	729.4	-59.0	-394.2	394.2	33.1	-33.1
		4	847.3	729.4	-59.0	-394.2	394.2	-33.1	33.1
		5	1004.9	798.6	-103.1	-450.9	450.9	16.3	-16.3
		6	666.6	459.7	-103.4	-281.6	281.6	319.2	-319.2
7F	8F	1	863.2	719.0	-72.1	-393.1	393.1	-677.7	677.7
		2	1279.1	1085.8	-96.6	-587.5	587.5	75.1	-75.1
		3	1023.1	944.5	-39.3	-488.8	488.8	39.7	-39.7
		4	1023.1	944.4	-39.3	-488.8	488.8	-39.7	39.7
		5	1279.1	1085.8	-96.6	-587.5	587.5	-74.9	74.9
		6	863.3	719.0	-72.1	-393.1	393.1	677.8	-677.8
6F	7F	1	957.9	787.4	-85.3	-436.3	436.3	-1139.0	1139.0
		2	1538.7	1311.8	-113.4	-712.6	712.6	217.3	-217.3
		3	1185.9	1100.8	-42.5	-571.7	571.7	44.3	-44.3
		4	1185.8	1100.8	-42.5	-571.6	571.6	-44.3	44.3
		5	1538.7	1311.9	-113.4	-712.6	712.6	-216.9	216.9
		6	958.0	787.4	-85.3	-436.4	436.4	1139.1	-1139.1
5F	6F	1	1161.3	1050.1	-55.6	-552.8	552.8	-1675.0	1675.0
		2	1697.4	1529.1	-84.2	-806.6	806.6	407.6	-407.6
		3	1250.3	1199.3	-25.5	-612.4	612.4	47.4	-47.4
		4	1250.3	1199.3	-25.5	-612.4	612.4	-47.5	47.5
		5	1697.4	1529.1	-84.2	-806.6	806.6	-407.1	407.1
		6	1161.4	1050.1	-55.6	-552.9	552.9	1675.3	-1675.3
4F	5F	1	1047.5	1155.9	54.2	-544.1	544.1	-2256.5	2256.5
		2	1684.1	1865.0	90.4	-876.3	876.3	624.7	-624.7
		3	1291.6	1764.0	236.2	-754.5	754.5	41.9	-41.9
		4	1291.6	1764.0	236.2	-754.4	754.4	-42.0	42.0
		5	1684.1	1865.0	90.4	-876.3	876.3	-624.1	624.1
		6	1047.6	1156.0	54.2	-544.1	544.1	2256.8	-2256.8
3F	4F	1	728.7	867.9	69.6	-399.1	399.1	-2770.7	2770.7
		2	1842.5	1832.0	-5.3	-918.6	918.6	559.9	-559.9
		3	2078.1	1975.8	-51.1	-1013.5	1013.5	68.2	-68.2
		4	2078.0	1975.8	-51.1	-1013.5	1013.5	-68.3	68.3
		5	1842.5	1831.9	-5.3	-918.6	918.6	-559.0	559.0
		6	728.7	867.9	69.6	-399.1	399.1	2771.1	-2771.1
2F	3F	1	983.7	1132.9	74.6	-529.1	529.1	-3284.6	3284.6
		2	1852.8	1971.2	59.2	-956.0	956.0	498.9	-498.9
		3	1908.8	2021.5	56.3	-982.6	982.6	74.3	-74.3

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	4	1908.8	2021.5	56.3	-982.6	982.6	-74.3	74.3
		5	1852.8	1971.2	59.2	-956.0	956.0	-497.8	497.8
		6	983.7	1132.9	74.6	-529.2	529.2	3285.0	-3285.0
1F	2F	1	630.8	2268.9	819.1	-640.8	640.8	-3770.7	3770.7
		2	1376.2	3002.6	813.2	-967.7	967.7	485.6	-485.6
		3	1376.6	2960.5	791.9	-958.5	958.5	77.3	-77.3
		4	1376.6	2960.5	791.9	-958.5	958.5	-77.3	77.3
		5	1376.2	3002.6	813.2	-967.7	967.7	-484.5	484.5
		6	630.8	2268.9	819.1	-640.8	640.8	3771.2	-3771.2

==========

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-194.3	-28.5	70.5	114.8	53.0	0.0	0.0
	2	3	-90.4	79.8	59.5	80.5	77.5	0.0	0.0
	3	4	-83.4	102.3	51.8	76.4	81.6	0.0	0.0
	4	5	-81.0	94.6	56.8	77.1	80.9	0.0	0.0
	5	6	19.0	186.0	69.9	55.4	112.4	0.0	0.0
9F	1	2	-258.4	-96.6	47.1	119.1	20.5	0.0	0.0
	2	3	-86.9	57.0	47.3	69.0	60.7	0.0	0.0
	3	4	-64.6	88.9	42.4	61.5	68.3	0.0	0.0
	4	5	-55.0	91.7	45.9	59.8	70.0	0.0	0.0
	5	6	83.6	246.0	46.8	24.0	115.6	0.0	0.0
8F	1	2	-225.6	-71.6	51.1	111.1	28.5	0.0	0.0
	2	3	-86.0	58.3	47.1	68.7	61.0	0.0	0.0
	3	4	-65.4	88.0	42.5	61.7	68.0	0.0	0.0
	4	5	-57.0	90.5	45.5	60.2	69.5	0.0	0.0
	5	6	59.6	214.3	50.7	31.7	107.8	0.0	0.0
7F	1	2	-232.1	-72.9	48.4	112.1	27.4	0.0	0.0
	2	3	-89.3	57.8	45.6	69.2	60.5	0.0	0.0
	3	4	-65.5	88.7	42.1	61.7	68.1	0.0	0.0
	4	5	-55.8	93.8	44.4	59.6	70.2	0.0	0.0
	5	6	60.5	220.3	48.1	30.8	108.8	0.0	0.0
6F	1	2	-224.4	-63.2	47.4	109.7	29.8	0.0	0.0
	2	3	-90.9	58.8	44.4	69.3	60.4	0.0	0.0
	3	4	-66.5	88.3	41.8	61.8	67.9	0.0	0.0
	4	5	-56.6	95.0	43.4	59.5	70.2	0.0	0.0
	5	6	51.2	212.8	47.2	33.1	106.4	0.0	0.0
5F	1	2	-197.1	-37.5	48.3	102.4	37.2	0.0	0.0
	2	3	-88.8	62.0	43.8	68.6	61.1	0.0	0.0
	3	4	-68.3	87.1	41.5	62.3	67.5	0.0	0.0
	4	5	-60.0	92.4	43.0	60.4	69.4	0.0	0.0
	5	6	27.2	187.1	48.1	40.0	99.5	0.0	0.0
4F	1	2	-180.0	-16.4	46.3	97.1	42.5	0.0	0.0
	2	3	-100.8	57.3	49.0	75.8	63.7	0.0	0.0
	3	4	-67.4	95.8	46.4	65.8	73.7	0.0	0.0
	4	5	-57.0	105.0	47.0	63.1	76.4	0.0	0.0
	5	6	6.7	170.7	46.1	45.1	94.4	0.0	0.0
3F	1	2	-154.2	8.6	46.6	90.0	49.6	0.0	0.0
	2	3	-99.0	63.5	46.8	74.7	64.8	0.0	0.0
	3	4	-71.9	93.9	45.1	66.7	72.8	0.0	0.0
	4	5	-62.5	102.3	45.7	64.2	75.3	0.0	0.0
	5	6	-16.2	146.9	46.5	51.6	87.9	0.0	0.0
2F	1	2	-122.9	43.9	44.6	80.8	58.8	0.0	0.0
	2	3	-90.5	73.5	46.0	72.1	67.4	0.0	0.0
	3	4	-77.8	89.8	44.2	68.1	71.4	0.0	0.0
	4	5	-73.3	92.2	45.3	67.1	72.4	0.0	0.0
	5	6	-48.2	118.8	44.6	60.0	79.6	0.0	0.0
1F	1	2	-97.7	382.7	271.2	212.6	291.7	0.0	0.0
	2	3	-380.4	320.6	160.9	260.5	243.8	0.0	0.0
	3	4	-324.1	326.1	186.3	251.9	252.4	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	4	5	-319.3	380.7	161.4	243.6	260.7	0.0	0.0
	5	6	-383.1	97.2	271.2	291.9	212.4	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	451.0	308.0	71.5	-105.4	105.4	0.0	0.0
	2	3	528.5	474.6	26.9	-139.3	139.3	0.0	0.0
	3	4	395.0	394.2	0.4	-109.6	109.6	0.0	0.0
	4	5	478.5	533.1	-27.3	-140.5	140.5	0.0	0.0
	5	6	304.1	448.5	-72.2	-104.5	104.5	0.0	0.0
9F	1	2	1082.4	954.6	63.9	-282.9	282.9	0.0	0.0
	2	3	876.9	864.7	6.1	-241.9	241.9	0.0	0.0
	3	4	819.5	819.2	0.2	-227.6	227.6	0.0	0.0
	4	5	869.4	881.9	-6.2	-243.2	243.2	0.0	0.0
	5	6	950.6	1079.0	-64.2	-281.9	281.9	0.0	0.0
8F	1	2	1642.2	1456.5	92.9	-430.4	430.4	0.0	0.0
	2	3	1093.1	1092.5	0.3	-303.5	303.5	0.0	0.0
	3	4	1054.2	1053.7	0.2	-292.8	292.8	0.0	0.0
	4	5	1096.9	1097.9	-0.5	-304.8	304.8	0.0	0.0
	5	6	1452.6	1639.1	-93.3	-429.4	429.4	0.0	0.0
7F	1	2	1948.6	1788.7	80.0	-519.1	519.1	0.0	0.0
	2	3	1258.2	1265.1	-3.4	-350.4	350.4	0.0	0.0
	3	4	1231.1	1230.8	0.2	-341.9	341.9	0.0	0.0
	4	5	1269.6	1263.0	3.3	-351.8	351.8	0.0	0.0
	5	6	1784.7	1945.3	-80.3	-518.0	518.0	0.0	0.0
6F	1	2	2205.1	2058.9	73.1	-592.2	592.2	0.0	0.0
	2	3	1354.3	1364.0	-4.9	-377.5	377.5	0.0	0.0
	3	4	1335.0	1334.8	0.1	-370.8	370.8	0.0	0.0
	4	5	1368.4	1358.8	4.8	-378.8	378.8	0.0	0.0
	5	6	2055.2	2201.8	-73.3	-591.2	591.2	0.0	0.0
5F	1	2	2423.0	2288.7	67.1	-654.4	654.4	0.0	0.0
	2	3	1424.7	1454.5	-14.9	-399.9	399.9	0.0	0.0
	3	4	1450.6	1450.4	0.1	-402.9	402.9	0.0	0.0
	4	5	1458.2	1428.6	14.8	-401.0	401.0	0.0	0.0
	5	6	2285.5	2420.2	-67.3	-653.6	653.6	0.0	0.0
4F	1	2	2292.1	2047.4	122.3	-602.7	602.7	0.0	0.0
	2	3	2403.2	2343.4	29.9	-659.3	659.3	0.0	0.0
	3	4	2247.8	2247.2	0.3	-624.3	624.3	0.0	0.0
	4	5	2349.3	2409.4	-30.0	-660.9	660.9	0.0	0.0
	5	6	2044.1	2289.4	-122.6	-601.9	601.9	0.0	0.0
3F	1	2	2309.6	2128.8	90.4	-616.4	616.4	0.0	0.0
	2	3	2405.4	2394.3	5.6	-666.6	666.6	0.0	0.0
	3	4	2358.6	2358.2	0.2	-655.1	655.1	0.0	0.0
	4	5	2398.8	2410.1	-5.6	-667.9	667.9	0.0	0.0
	5	6	2126.5	2307.6	-90.5	-615.8	615.8	0.0	0.0
2F	1	2	2155.9	1981.0	87.5	-574.6	574.6	0.0	0.0
	2	3	2067.4	2059.5	4.0	-573.2	573.2	0.0	0.0
	3	4	2039.1	2038.9	0.1	-566.4	566.4	0.0	0.0
	4	5	2061.9	2069.9	-4.0	-573.9	573.9	0.0	0.0
	5	6	1979.7	2154.8	-87.6	-574.2	574.2	0.0	0.0
1F	1	2	2630.7	1931.8	349.5	-633.7	633.7	0.0	0.0
	2	3	1535.1	1665.3	-65.1	-444.5	444.5	0.0	0.0
	3	4	1756.2	1756.3	-0.1	-487.8	487.8	0.0	0.0
	4	5	1665.6	1535.4	65.1	-444.6	444.6	0.0	0.0
	5	6	1931.8	2630.5	-349.4	-633.7	633.7	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-451.0	-308.0	-71.5	105.4	-105.4	0.0	0.0
	2	3	-528.5	-474.6	-26.9	139.3	-139.3	0.0	0.0
	3	4	-395.0	-394.2	-0.4	109.6	-109.6	0.0	0.0
	4	5	-478.5	-533.1	27.3	140.5	-140.5	0.0	0.0
	5	6	-304.1	-448.5	72.2	104.5	-104.5	0.0	0.0
9F	1	2	-1082.4	-954.6	-63.9	282.9	-282.9	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	2	3	-876.9	-864.7	-6.1	241.9	-241.9	0.0	0.0
	3	4	-819.5	-819.2	-0.2	227.6	-227.6	0.0	0.0
	4	5	-869.4	-881.9	6.2	243.2	-243.2	0.0	0.0
	5	6	-950.6	-1079.0	64.2	281.9	-281.9	0.0	0.0
8F	1	2	-1642.2	-1456.5	-92.9	430.4	-430.4	0.0	0.0
	2	3	-1093.1	-1092.5	-0.3	303.5	-303.5	0.0	0.0
	3	4	-1054.2	-1053.7	-0.2	292.8	-292.8	0.0	0.0
	4	5	-1096.9	-1097.9	0.5	304.8	-304.8	0.0	0.0
	5	6	-1452.6	-1639.1	93.3	429.4	-429.4	0.0	0.0
7F	1	2	-1948.6	-1788.7	-80.0	519.1	-519.1	0.0	0.0
	2	3	-1258.2	-1265.1	3.4	350.4	-350.4	0.0	0.0
	3	4	-1231.1	-1230.8	-0.2	341.9	-341.9	0.0	0.0
	4	5	-1269.6	-1263.0	-3.3	351.8	-351.8	0.0	0.0
	5	6	-1784.7	-1945.3	80.3	518.0	-518.0	0.0	0.0
6F	1	2	-2205.1	-2058.9	-73.1	592.2	-592.2	0.0	0.0
	2	3	-1354.3	-1364.0	4.9	377.5	-377.5	0.0	0.0
	3	4	-1335.0	-1334.8	-0.1	370.8	-370.8	0.0	0.0
	4	5	-1368.4	-1358.8	-4.8	378.8	-378.8	0.0	0.0
	5	6	-2055.2	-2201.8	73.3	591.2	-591.2	0.0	0.0
5F	1	2	-2423.0	-2288.7	-67.1	654.4	-654.4	0.0	0.0
	2	3	-1424.7	-1454.5	14.9	399.9	-399.9	0.0	0.0
	3	4	-1450.6	-1450.4	-0.1	402.9	-402.9	0.0	0.0
	4	5	-1458.2	-1428.6	-14.8	401.0	-401.0	0.0	0.0
	5	6	-2285.5	-2420.2	67.3	653.6	-653.6	0.0	0.0
4F	1	2	-2292.1	-2047.4	-122.3	602.7	-602.7	0.0	0.0
	2	3	-2403.2	-2343.4	-29.9	659.3	-659.3	0.0	0.0
	3	4	-2247.8	-2247.2	-0.3	624.3	-624.3	0.0	0.0
	4	5	-2349.3	-2409.4	30.0	660.9	-660.9	0.0	0.0
	5	6	-2044.1	-2289.4	122.6	601.9	-601.9	0.0	0.0
3F	1	2	-2309.6	-2128.8	-90.4	616.4	-616.4	0.0	0.0
	2	3	-2405.4	-2394.3	-5.6	666.6	-666.6	0.0	0.0
	3	4	-2358.6	-2358.2	-0.2	655.1	-655.1	0.0	0.0
	4	5	-2398.8	-2410.1	5.6	667.9	-667.9	0.0	0.0
	5	6	-2126.5	-2307.6	90.5	615.8	-615.8	0.0	0.0
2F	1	2	-2155.9	-1981.0	-87.5	574.6	-574.6	0.0	0.0
	2	3	-2067.4	-2059.5	-4.0	573.2	-573.2	0.0	0.0
	3	4	-2039.1	-2038.9	-0.1	566.4	-566.4	0.0	0.0
	4	5	-2061.9	-2069.9	4.0	573.9	-573.9	0.0	0.0
	5	6	-1979.7	-2154.8	87.6	574.2	-574.2	0.0	0.0
1F	1	2	-2630.7	-1931.8	-349.5	633.7	-633.7	0.0	0.0
	2	3	-1535.1	-1665.3	65.1	444.5	-444.5	0.0	0.0
	3	4	-1756.2	-1756.3	0.1	487.8	-487.8	0.0	0.0
	4	5	-1665.6	-1535.4	-65.1	444.6	-444.6	0.0	0.0
	5	6	-1931.8	-2630.5	349.4	633.7	-633.7	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	194.3	142.5	-25.9	-84.2	84.2	-609.9	609.9
		2	118.9	95.5	-11.7	-53.6	53.6	-914.2	914.2
		3	3.5	3.6	0.1	-1.8	1.8	-934.5	934.5
		4	-21.3	-18.5	1.4	10.0	-10.0	-936.3	936.3
		5	-113.5	-91.5	11.0	51.3	-51.3	-913.8	913.8
		6	-186.0	-136.3	24.9	80.6	-80.6	-607.6	607.6
8F	9F	1	115.9	108.9	-3.5	-56.2	56.2	-1206.4	1206.4
		2	88.0	78.3	-4.8	-41.6	41.6	-1589.9	1589.9
		3	3.9	3.8	-0.1	-1.9	1.9	-1664.4	1664.4
		4	-15.4	-15.8	-0.2	7.8	-7.8	-1649.6	1649.6
		5	-83.8	-74.4	4.7	39.6	-39.6	-1571.5	1571.5
		6	-109.8	-103.2	3.3	53.3	-53.3	-1200.8	1200.8
7F	8F	1	116.7	97.7	-9.5	-53.3	53.3	-1808.6	1808.6
		2	79.3	67.4	-6.0	-36.5	36.5	-2293.6	2293.6
		3	3.3	3.1	-0.1	-1.6	1.6	-2415.9	2415.9
		4	-15.2	-14.4	0.4	7.4	-7.4	-2384.1	2384.1
		5	-75.7	-64.4	5.6	34.8	-34.8	-2256.8	2256.8
		6	-111.1	-93.0	9.0	50.7	-50.7	-1800.0	1800.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	1	134.4	114.2	-10.1	-62.2	62.2	-2411.4	2411.4
		2	94.8	80.1	-7.3	-43.7	43.7	-2986.6	2986.6
		3	4.5	4.1	-0.2	-2.2	2.2	-3156.1	3156.1
		4	-18.4	-17.5	0.5	9.0	-9.0	-3105.0	3105.0
		5	-89.9	-76.4	6.8	41.6	-41.6	-2929.1	2929.1
		6	-127.3	-108.6	9.4	59.0	-59.0	-2399.5	2399.5
5F	6F	1	110.1	99.9	-5.1	-52.5	52.5	-3011.5	3011.5
		2	73.9	64.5	-4.7	-34.6	34.6	-3677.9	3677.9
		3	3.6	3.0	-0.3	-1.6	1.6	-3891.6	3891.6
		4	-14.2	-13.7	0.2	7.0	-7.0	-3821.6	3821.6
		5	-69.8	-61.4	4.2	32.8	-32.8	-3600.5	3600.5
		6	-104.3	-95.2	4.6	49.9	-49.9	-2996.5	2996.5
4F	5F	1	97.2	82.6	-7.3	-44.4	44.4	-3610.7	3610.7
		2	61.9	54.1	-3.9	-28.6	28.6	-4387.6	4387.6
		3	3.4	3.6	0.1	-1.7	1.7	-4640.5	4640.5
		4	-13.4	-15.8	-1.2	7.2	-7.2	-4551.8	4551.8
		5	-58.2	-52.0	3.1	27.2	-27.2	-4290.6	4290.6
		6	-91.9	-78.9	6.5	42.2	-42.2	-3593.0	3593.0
3F	4F	1	97.4	85.7	-5.9	-45.8	45.8	-4207.7	4207.7
		2	63.1	51.2	-6.0	-28.6	28.6	-5109.3	5109.3
		3	6.6	4.9	-0.8	-2.9	2.9	-5394.7	5394.7
		4	-23.0	-18.9	2.1	10.5	-10.5	-5288.9	5288.9
		5	-59.7	-49.2	5.3	27.2	-27.2	-4991.2	4991.2
		6	-91.8	-81.9	4.9	43.4	-43.4	-4187.5	4187.5
2F	3F	1	68.6	54.5	-7.0	-30.8	30.8	-4804.0	4804.0
		2	39.3	33.7	-2.8	-18.2	18.2	-5846.8	5846.8
		3	3.4	1.8	-0.8	-1.3	1.3	-6160.9	6160.9
		4	-12.5	-10.2	1.2	5.7	-5.7	-6037.9	6037.9
		5	-36.9	-32.5	2.2	17.3	-17.3	-5708.8	5708.8
		6	-64.9	-52.3	6.3	29.3	-29.3	-4781.8	4781.8
1F	2F	1	68.4	97.7	14.7	-36.7	36.7	-5415.9	5415.9
		2	13.0	-2.3	-7.7	-2.3	2.3	-6599.3	6599.3
		3	2.5	3.6	0.5	-1.4	1.4	-6939.5	6939.5
		4	-6.4	-6.8	-0.2	2.9	-2.9	-6798.8	6798.8
		5	-11.5	2.5	7.0	2.0	-2.0	-6442.1	6442.1
		6	-66.4	-97.2	-15.4	36.2	-36.2	-5392.5	5392.5

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-451.0	-244.5	103.2	173.9	-173.9	89.8	-89.8
		2	-836.5	-580.6	128.0	354.3	-354.3	40.8	-40.8
		3	-869.6	-636.6	116.5	376.6	-376.6	-29.0	29.0
		4	-872.8	-639.1	116.8	378.0	-378.0	27.5	-27.5
		5	-837.2	-581.1	128.0	354.6	-354.6	-40.1	40.1
		6	-448.5	-242.7	102.9	172.8	-172.8	-89.0	89.0
8F	9F	1	-837.9	-599.7	119.1	359.4	-359.4	356.9	-356.9
		2	-1250.9	-1011.5	119.7	565.6	-565.6	10.4	-10.4
		3	-1047.6	-917.9	64.8	491.4	-491.4	-41.8	41.8
		4	-1049.5	-920.0	64.8	492.4	-492.4	38.3	-38.3
		5	-1251.4	-1011.9	119.7	565.8	-565.8	-8.0	8.0
		6	-836.4	-598.2	119.1	358.6	-358.6	-355.2	355.2
7F	8F	1	-1042.6	-907.4	67.6	484.5	-484.5	775.1	-775.1
		2	-1538.1	-1339.2	99.5	714.9	-714.9	-105.1	105.1
		3	-1228.7	-1171.3	28.7	596.3	-596.3	-50.7	50.7
		4	-1230.7	-1173.2	28.8	597.2	-597.2	45.3	-45.3
		5	-1538.6	-1339.6	99.5	715.1	-715.1	109.4	-109.4
		6	-1041.0	-906.0	67.5	483.7	-483.7	-772.7	772.7
6F	7F	1	-1041.2	-885.2	78.0	481.6	-481.6	1272.3	-1272.3
		2	-1707.6	-1483.2	112.2	797.7	-797.7	-252.1	252.1
		3	-1324.9	-1260.6	32.1	646.4	-646.4	-55.9	55.9
		4	-1327.3	-1262.8	32.2	647.5	-647.5	46.0	-46.0
		5	-1708.2	-1483.6	112.3	798.0	-798.0	260.7	-260.7
		6	-1039.2	-883.5	77.9	480.7	-480.7	-1269.0	1269.0
5F	6F	1	-1319.9	-1174.8	72.5	623.7	-623.7	1842.8	-1842.8
		2	-1930.0	-1723.2	103.4	913.3	-913.3	-444.3	444.3

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	3	-1438.4	-1366.2	36.1	701.2	-701.2	-59.3	59.3
		4	-1440.3	-1368.0	36.1	702.1	-702.1	44.4	-44.4
		5	-1930.3	-1723.4	103.5	913.4	-913.4	457.8	-457.8
		6	-1318.3	-1173.4	72.5	622.9	-622.9	-1838.8	1838.8
4F	5F	1	-1248.2	-1305.1	-28.5	630.4	-630.4	2479.8	-2479.8
		2	-1990.2	-2136.7	-73.3	1019.0	-1019.0	-676.5	676.5
		3	-1538.9	-2017.0	-239.1	878.0	-878.0	-52.1	52.1
		4	-1540.7	-2019.1	-239.2	878.9	-878.9	32.9	-32.9
		5	-1990.8	-2137.7	-73.4	1019.4	-1019.4	694.4	-694.4
		6	-1246.8	-1303.9	-28.6	629.8	-629.8	-2475.1	2475.1
3F	4F	1	-986.9	-1093.0	-53.0	520.0	-520.0	3070.0	-3070.0
		2	-2314.0	-2256.8	28.6	1142.7	-1142.7	-581.0	581.0
		3	-2574.2	-2415.6	79.3	1247.4	-1247.4	-77.2	77.2
		4	-2577.4	-2418.1	79.6	1248.9	-1248.9	53.3	-53.3
		5	-2315.8	-2258.2	28.8	1143.5	-1143.5	604.0	-604.0
		6	-985.5	-1091.9	-53.2	519.3	-519.3	-3064.6	3064.6
2F	3F	1	-1216.5	-1413.2	-98.3	657.4	-657.4	3679.3	-3679.3
		2	-2277.4	-2430.6	-76.6	1177.0	-1177.0	-490.2	490.2
		3	-2337.2	-2482.3	-72.5	1204.9	-1204.9	-77.2	77.2
		4	-2339.0	-2483.8	-72.4	1205.7	-1205.7	49.5	-49.5
		5	-2278.4	-2431.4	-76.5	1177.4	-1177.4	517.8	-517.8
		6	-1215.7	-1412.5	-98.4	657.1	-657.1	-3673.4	3673.4
1F	2F	1	-742.7	-2630.7	-944.0	745.5	-745.5	4252.4	-4252.4
		2	-1617.8	-3466.9	-924.6	1123.7	-1123.7	-461.0	461.0
		3	-1616.3	-3421.4	-902.6	1113.3	-1113.3	-74.7	74.7
		4	-1617.1	-3421.9	-902.4	1113.6	-1113.6	44.9	-44.9
		5	-1618.2	-3467.2	-924.5	1123.9	-1123.9	491.4	-491.4
		6	-742.3	-2630.5	-944.1	745.4	-745.4	-4246.3	4246.3

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	451.0	244.5	-103.2	-173.9	173.9	-89.8	89.8
		2	836.5	580.6	-128.0	-354.3	354.3	-40.8	40.8
		3	869.6	636.6	-116.5	-376.6	376.6	29.0	-29.0
		4	872.8	639.1	-116.8	-378.0	378.0	-27.5	27.5
		5	837.2	581.1	-128.0	-354.6	354.6	40.1	-40.1
		6	448.5	242.7	-102.9	-172.8	172.8	89.0	-89.0
8F	9F	1	837.9	599.7	-119.1	-359.4	359.4	-356.9	356.9
		2	1250.9	1011.5	-119.7	-565.6	565.6	-10.4	10.4
		3	1047.6	917.9	-64.8	-491.4	491.4	41.8	-41.8
		4	1049.5	920.0	-64.8	-492.4	492.4	-38.3	38.3
		5	1251.4	1011.9	-119.7	-565.8	565.8	8.0	-8.0
		6	836.4	598.2	-119.1	-358.6	358.6	355.2	-355.2
7F	8F	1	1042.6	907.4	-67.6	-484.5	484.5	-775.1	775.1
		2	1538.1	1339.2	-99.5	-714.9	714.9	105.1	-105.1
		3	1228.7	1171.3	-28.7	-596.3	596.3	50.7	-50.7
		4	1230.7	1173.2	-28.8	-597.2	597.2	-45.3	45.3
		5	1538.6	1339.6	-99.5	-715.1	715.1	-109.4	109.4
		6	1041.0	906.0	-67.5	-483.7	483.7	772.7	-772.7
6F	7F	1	1041.2	885.2	-78.0	-481.6	481.6	-1272.3	1272.3
		2	1707.6	1483.2	-112.2	-797.7	797.7	252.1	-252.1
		3	1324.9	1260.6	-32.1	-646.4	646.4	55.9	-55.9
		4	1327.3	1262.8	-32.2	-647.5	647.5	-46.0	46.0
		5	1708.2	1483.6	-112.3	-798.0	798.0	-260.7	260.7
		6	1039.2	883.5	-77.9	-480.7	480.7	1269.0	-1269.0
5F	6F	1	1319.9	1174.8	-72.5	-623.7	623.7	-1842.8	1842.8
		2	1930.0	1723.2	-103.4	-913.3	913.3	444.3	-444.3
		3	1438.4	1366.2	-36.1	-701.2	701.2	59.3	-59.3
		4	1440.3	1368.0	-36.1	-702.1	702.1	-44.4	44.4
		5	1930.3	1723.4	-103.5	-913.4	913.4	-457.8	457.8
		6	1318.3	1173.4	-72.5	-622.9	622.9	1838.8	-1838.8
4F	5F	1	1248.2	1305.1	28.5	-630.4	630.4	-2479.8	2479.8
		2	1990.2	2136.7	73.3	-1019.0	1019.0	676.5	-676.5
		3	1538.9	2017.0	239.1	-878.0	878.0	52.1	-52.1
		4	1540.7	2019.1	239.2	-878.9	878.9	-32.9	32.9

＊　B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	5	1990.8	2137.7	73.4	-1019.4	1019.4	-694.4	694.4
		6	1246.8	1303.9	28.6	-629.8	629.8	2475.1	-2475.1
3F	4F	1	986.9	1093.0	53.0	-520.0	520.0	-3070.0	3070.0
		2	2314.0	2256.8	-28.6	-1142.7	1142.7	581.0	-581.0
		3	2574.2	2415.6	-79.3	-1247.4	1247.4	77.2	-77.2
		4	2577.4	2418.1	-79.6	-1248.9	1248.9	-53.3	53.3
		5	2315.8	2258.2	-28.8	-1143.5	1143.5	-604.0	604.0
		6	985.5	1091.9	53.2	-519.3	519.3	3064.6	-3064.6
2F	3F	1	1216.5	1413.2	98.3	-657.4	657.4	-3679.3	3679.3
		2	2277.4	2430.6	76.6	-1177.0	1177.0	490.2	-490.2
		3	2337.2	2482.3	72.5	-1204.9	1204.9	77.2	-77.2
		4	2339.0	2483.8	72.4	-1205.7	1205.7	-49.5	49.5
		5	2278.4	2431.4	76.5	-1177.4	1177.4	-517.8	517.8
		6	1215.7	1412.5	98.4	-657.1	657.1	3673.4	-3673.4
1F	2F	1	742.7	2630.7	944.0	-745.5	745.5	-4252.4	4252.4
		2	1617.8	3466.9	924.6	-1123.7	1123.7	461.0	-461.0
		3	1616.3	3421.4	902.6	-1113.3	1113.3	74.7	-74.7
		4	1617.1	3421.9	902.4	-1113.6	1113.6	-44.9	44.9
		5	1618.2	3467.2	924.5	-1123.9	1123.9	-491.4	491.4
		6	742.3	2630.5	944.1	-745.4	745.4	4246.3	-4246.3

==========

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-67.3	61.9	51.6	64.6	63.1	0.0	0.0
	2	3	-82.6	65.5	42.2	66.3	61.5	0.0	0.0
	3	4	-62.3	88.3	40.9	60.3	67.5	0.0	0.0
	4	5	-70.5	84.6	38.7	61.9	65.9	0.0	0.0
	5	6	-74.0	58.3	50.0	66.1	61.7	0.0	0.0
9F	1	2	-84.2	44.2	31.3	58.6	47.5	0.0	0.0
	2	3	-100.0	96.9	57.7	86.5	85.6	0.0	0.0
	3	4	-91.1	109.3	55.9	83.5	88.6	0.0	0.0
	4	5	-62.8	67.6	30.4	52.4	53.8	0.0	0.0
	5	6	-48.4	75.4	33.7	49.3	56.8	0.0	0.0
8F	1	2	-74.6	49.0	33.7	56.7	49.5	0.0	0.0
	2	3	-102.0	96.5	56.9	86.8	85.3	0.0	0.0
	3	4	-91.6	109.0	55.8	83.7	88.5	0.0	0.0
	4	5	-62.6	68.2	30.2	52.3	53.9	0.0	0.0
	5	6	-52.8	67.2	35.6	51.1	55.1	0.0	0.0
7F	1	2	-90.8	37.1	33.7	61.7	46.8	0.0	0.0
	2	3	-106.0	93.1	58.6	89.0	85.4	0.0	0.0
	3	4	-85.6	117.6	56.6	82.8	91.6	0.0	0.0
	4	5	-60.4	72.5	31.2	52.6	55.9	0.0	0.0
	5	6	-46.6	78.1	35.3	49.9	58.6	0.0	0.0
6F	1	2	-95.0	34.1	33.1	62.7	45.8	0.0	0.0
	2	3	-110.2	92.8	56.7	89.6	84.8	0.0	0.0
	3	4	-85.1	120.3	55.4	82.3	92.1	0.0	0.0
	4	5	-57.7	74.3	31.6	51.9	56.5	0.0	0.0
	5	6	-45.2	81.6	34.2	49.2	59.3	0.0	0.0
5F	1	2	-86.5	42.0	33.4	60.4	48.1	0.0	0.0
	2	3	-107.8	95.4	56.5	88.9	85.5	0.0	0.0
	3	4	-89.2	116.2	55.5	83.5	91.0	0.0	0.0
	4	5	-60.1	72.2	31.5	52.5	55.9	0.0	0.0
	5	6	-50.1	76.0	34.6	50.6	57.8	0.0	0.0
4F	1	2	-80.8	48.0	33.2	58.8	49.7	0.0	0.0
	2	3	-107.0	97.9	55.7	88.5	85.9	0.0	0.0
	3	4	-93.0	113.3	55.0	84.4	90.0	0.0	0.0
	4	5	-61.4	70.7	31.6	52.9	55.5	0.0	0.0
	5	6	-53.8	72.7	34.4	51.6	56.9	0.0	0.0
3F	1	2	-75.6	53.3	33.2	57.3	51.1	0.0	0.0
	2	3	-106.2	100.0	55.1	88.1	86.3	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	3	4	-96.3	110.7	54.7	85.2	89.2	0.0	0.0
	4	5	-62.7	69.1	31.7	53.3	55.1	0.0	0.0
	5	6	-57.2	69.7	34.1	52.5	56.0	0.0	0.0
2F	1	2	-72.1	69.2	36.3	59.8	59.0	0.0	0.0
	2	3	-108.7	109.9	58.2	92.2	92.6	0.0	0.0
	3	4	-108.0	111.3	57.8	91.9	92.9	0.0	0.0
	4	5	-72.1	72.5	34.6	59.4	59.5	0.0	0.0
	5	6	-68.9	69.9	37.5	59.3	59.6	0.0	0.0
1F	1	2	-43.1	323.9	237.2	178.7	256.7	0.0	0.0
	2	3	-329.5	264.6	123.6	226.8	208.7	0.0	0.0
	3	4	-265.1	273.4	151.4	216.6	218.9	0.0	0.0
	4	5	-261.4	325.5	127.2	208.8	226.6	0.0	0.0
	5	6	-329.4	42.8	234.6	257.5	177.9	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	120.6	92.1	14.3	-29.5	29.5	0.0	0.0
	2	3	124.4	121.8	1.3	-34.2	34.2	0.0	0.0
	3	4	110.0	103.9	3.0	-29.7	29.7	0.0	0.0
	4	5	128.5	133.6	-2.6	-36.4	36.4	0.0	0.0
	5	6	78.0	113.9	-17.9	-26.6	26.6	0.0	0.0
9F	1	2	222.8	195.8	13.5	-58.1	58.1	0.0	0.0
	2	3	267.6	258.7	4.5	-73.1	73.1	0.0	0.0
	3	4	255.6	265.3	-4.9	-72.3	72.3	0.0	0.0
	4	5	201.9	207.8	-3.0	-56.9	56.9	0.0	0.0
	5	6	202.2	221.0	-9.4	-58.8	58.8	0.0	0.0
8F	1	2	307.9	269.5	19.2	-80.2	80.2	0.0	0.0
	2	3	344.9	336.0	4.5	-94.6	94.6	0.0	0.0
	3	4	334.1	345.5	-5.7	-94.4	94.4	0.0	0.0
	4	5	255.4	261.4	-3.0	-71.8	71.8	0.0	0.0
	5	6	279.4	308.4	-14.5	-81.6	81.6	0.0	0.0
7F	1	2	518.1	461.0	28.5	-136.0	136.0	0.0	0.0
	2	3	567.0	556.5	5.3	-156.0	156.0	0.0	0.0
	3	4	552.3	565.8	-6.8	-155.3	155.3	0.0	0.0
	4	5	439.9	447.6	-3.8	-123.3	123.3	0.0	0.0
	5	6	470.7	516.6	-22.9	-137.1	137.1	0.0	0.0
6F	1	2	612.8	567.7	22.5	-164.0	164.0	0.0	0.0
	2	3	704.6	694.1	5.2	-194.3	194.3	0.0	0.0
	3	4	690.2	703.5	-6.7	-193.6	193.6	0.0	0.0
	4	5	533.8	541.1	-3.7	-149.3	149.3	0.0	0.0
	5	6	577.3	611.4	-17.1	-165.1	165.1	0.0	0.0
5F	1	2	649.1	597.3	25.9	-173.1	173.1	0.0	0.0
	2	3	722.2	712.6	4.8	-199.3	199.3	0.0	0.0
	3	4	711.1	725.6	-7.2	-199.5	199.5	0.0	0.0
	4	5	546.2	552.9	-3.4	-152.7	152.7	0.0	0.0
	5	6	610.0	649.8	-19.9	-175.0	175.0	0.0	0.0
4F	1	2	610.4	568.6	20.9	-163.7	163.7	0.0	0.0
	2	3	685.8	677.6	4.1	-189.4	189.4	0.0	0.0
	3	4	676.7	689.2	-6.2	-189.7	189.7	0.0	0.0
	4	5	513.5	519.1	-2.8	-143.4	143.4	0.0	0.0
	5	6	580.1	611.7	-15.8	-165.5	165.5	0.0	0.0
3F	1	2	572.4	539.0	16.7	-154.4	154.4	0.0	0.0
	2	3	647.9	641.1	3.4	-179.0	179.0	0.0	0.0
	3	4	640.8	651.2	-5.2	-179.5	179.5	0.0	0.0
	4	5	479.9	484.5	-2.3	-133.9	133.9	0.0	0.0
	5	6	549.3	574.4	-12.5	-156.1	156.1	0.0	0.0
2F	1	2	549.7	511.4	19.1	-147.4	147.4	0.0	0.0
	2	3	591.9	585.2	3.3	-163.5	163.5	0.0	0.0
	3	4	588.4	600.6	-6.1	-165.1	165.1	0.0	0.0
	4	5	439.8	444.1	-2.2	-122.8	122.8	0.0	0.0
	5	6	526.6	554.7	-14.1	-150.2	150.2	0.0	0.0
1F	1	2	923.0	641.2	140.9	-217.2	217.2	0.0	0.0
	2	3	484.3	548.5	-32.1	-143.4	143.4	0.0	0.0
	3	4	586.8	575.7	5.5	-161.5	161.5	0.0	0.0
	4	5	522.7	460.3	31.2	-136.5	136.5	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	5	6	628.5	924.0	-147.8	-215.6	215.6	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-120.6	-92.1	-14.3	29.5	-29.5	0.0	0.0
	2	3	-124.4	-121.8	-1.3	34.2	-34.2	0.0	0.0
	3	4	-110.0	-103.9	-3.0	29.7	-29.7	0.0	0.0
	4	5	-128.5	-133.6	2.6	36.4	-36.4	0.0	0.0
	5	6	-78.0	-113.9	17.9	26.6	-26.6	0.0	0.0
9F	1	2	-222.8	-195.8	-13.5	58.1	-58.1	0.0	0.0
	2	3	-267.6	-258.7	-4.5	73.1	-73.1	0.0	0.0
	3	4	-255.6	-265.3	4.9	72.3	-72.3	0.0	0.0
	4	5	-201.9	-207.8	3.0	56.9	-56.9	0.0	0.0
	5	6	-202.2	-221.0	9.4	58.8	-58.8	0.0	0.0
8F	1	2	-307.9	-269.5	-19.2	80.2	-80.2	0.0	0.0
	2	3	-344.9	-336.0	-4.5	94.6	-94.6	0.0	0.0
	3	4	-334.1	-345.5	5.7	94.4	-94.4	0.0	0.0
	4	5	-255.4	-261.4	3.0	71.8	-71.8	0.0	0.0
	5	6	-279.4	-308.4	14.5	81.6	-81.6	0.0	0.0
7F	1	2	-518.1	-461.0	-28.5	136.0	-136.0	0.0	0.0
	2	3	-567.0	-556.5	-5.3	156.0	-156.0	0.0	0.0
	3	4	-552.3	-565.8	6.8	155.3	-155.3	0.0	0.0
	4	5	-439.9	-447.6	3.8	123.3	-123.3	0.0	0.0
	5	6	-470.7	-516.6	22.9	137.1	-137.1	0.0	0.0
6F	1	2	-612.8	-567.7	-22.5	164.0	-164.0	0.0	0.0
	2	3	-704.6	-694.1	-5.2	194.3	-194.3	0.0	0.0
	3	4	-690.2	-703.5	6.7	193.6	-193.6	0.0	0.0
	4	5	-533.8	-541.1	3.7	149.3	-149.3	0.0	0.0
	5	6	-577.3	-611.4	17.1	165.1	-165.1	0.0	0.0
5F	1	2	-649.1	-597.3	-25.9	173.1	-173.1	0.0	0.0
	2	3	-722.2	-712.6	-4.8	199.3	-199.3	0.0	0.0
	3	4	-711.1	-725.6	7.2	199.5	-199.5	0.0	0.0
	4	5	-546.2	-552.9	3.4	152.7	-152.7	0.0	0.0
	5	6	-610.0	-649.8	19.9	175.0	-175.0	0.0	0.0
4F	1	2	-610.4	-568.6	-20.9	163.7	-163.7	0.0	0.0
	2	3	-685.8	-677.6	-4.1	189.4	-189.4	0.0	0.0
	3	4	-676.7	-689.2	6.2	189.7	-189.7	0.0	0.0
	4	5	-513.5	-519.1	2.8	143.4	-143.4	0.0	0.0
	5	6	-580.1	-611.7	15.8	165.5	-165.5	0.0	0.0
3F	1	2	-572.4	-539.0	-16.7	154.4	-154.4	0.0	0.0
	2	3	-647.9	-641.1	-3.4	179.0	-179.0	0.0	0.0
	3	4	-640.8	-651.2	5.2	179.5	-179.5	0.0	0.0
	4	5	-479.9	-484.5	2.3	133.9	-133.9	0.0	0.0
	5	6	-549.3	-574.4	12.5	156.1	-156.1	0.0	0.0
2F	1	2	-549.7	-511.4	-19.1	147.4	-147.4	0.0	0.0
	2	3	-591.9	-585.2	-3.3	163.5	-163.5	0.0	0.0
	3	4	-588.4	-600.6	6.1	165.1	-165.1	0.0	0.0
	4	5	-439.8	-444.1	2.2	122.8	-122.8	0.0	0.0
	5	6	-526.6	-554.7	14.1	150.2	-150.2	0.0	0.0
1F	1	2	-923.0	-641.2	-140.9	217.2	-217.2	0.0	0.0
	2	3	-484.3	-548.5	32.1	143.4	-143.4	0.0	0.0
	3	4	-586.8	-575.7	-5.5	161.5	-161.5	0.0	0.0
	4	5	-522.7	-460.3	-31.2	136.5	-136.5	0.0	0.0
	5	6	-628.5	-924.0	147.8	215.6	-215.6	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	67.3	53.0	-7.2	-30.1	30.1	-151.6	151.6
		2	20.6	27.7	3.5	-12.1	12.1	-234.7	234.7
		3	-3.2	-3.3	-0.0	1.6	-1.6	-227.1	227.1
		4	-17.9	-23.0	-2.6	10.2	-10.2	-237.8	237.8
		5	-10.6	-11.0	-0.2	5.4	-5.4	-240.4	240.4
		6	-58.3	-46.8	5.8	26.3	-26.3	-148.3	148.3
8F	9F	1	31.2	39.7	4.2	-17.7	17.7	-351.9	351.9

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	2	28.1	29.8	0.9	-14.5	14.5	-528.4	528.4
		3	-2.4	-2.6	-0.1	1.3	-1.3	-560.2	560.2
		4	-23.5	-25.9	-1.2	12.4	-12.4	-519.9	519.9
		5	-8.1	-8.3	-0.1	4.1	-4.1	-480.1	480.1
		6	-28.6	-36.1	-3.7	16.2	-16.2	-346.4	346.4
7F	8F	1	34.9	34.0	-0.5	-17.1	17.1	-536.7	536.7
		2	23.2	24.0	0.4	-11.7	11.7	-805.5	805.5
		3	-2.3	-2.6	-0.1	1.2	-1.2	-873.5	873.5
		4	-20.5	-20.6	-0.1	10.2	-10.2	-782.2	782.2
		5	-7.1	-8.3	-0.6	3.8	-3.8	-702.8	702.8
		6	-31.1	-29.8	0.7	15.1	-15.1	-529.1	529.1
6F	7F	1	56.8	53.2	-1.8	-27.5	27.5	-738.9	738.9
		2	44.9	42.8	-1.1	-21.9	21.9	-1105.2	1105.2
		3	-4.9	-4.6	0.2	2.4	-2.4	-1209.6	1209.6
		4	-36.6	-35.1	0.7	17.9	-17.9	-1073.8	1073.8
		5	-17.6	-16.9	0.4	8.6	-8.6	-951.9	951.9
		6	-48.3	-45.6	1.4	23.5	-23.5	-727.7	727.7
5F	6F	1	41.8	46.0	2.1	-21.9	21.9	-947.1	947.1
		2	33.3	35.6	1.1	-17.2	17.2	-1413.1	1413.1
		3	-3.2	-3.5	-0.2	1.7	-1.7	-1553.8	1553.8
		4	-27.6	-30.2	-1.3	14.4	-14.4	-1373.6	1373.6
		5	-12.2	-12.7	-0.2	6.2	-6.2	-1208.8	1208.8
		6	-36.0	-40.2	-2.1	19.1	-19.1	-931.9	931.9
4F	5F	1	40.5	41.7	0.6	-20.3	20.3	-1147.8	1147.8
		2	30.2	30.9	0.3	-15.1	15.1	-1712.7	1712.7
		3	-2.7	-2.9	-0.1	1.4	-1.4	-1889.5	1889.5
		4	-25.9	-27.1	-0.6	13.1	-13.1	-1661.9	1661.9
		5	-9.5	-9.5	0.0	4.7	-4.7	-1455.8	1455.8
		6	-35.7	-37.5	-0.9	18.1	-18.1	-1129.5	1129.5
3F	4F	1	39.1	41.5	1.2	-20.2	20.2	-1348.9	1348.9
		2	28.2	29.2	0.5	-14.4	14.4	-2021.6	2021.6
		3	-2.1	-2.3	-0.1	1.1	-1.1	-2234.6	2234.6
		4	-24.8	-26.5	-0.8	12.8	-12.8	-1958.8	1958.8
		5	-7.4	-7.5	-0.1	3.7	-3.7	-1712.5	1712.5
		6	-35.2	-38.0	-1.4	18.3	-18.3	-1328.2	1328.2
2F	3F	1	34.1	38.6	2.3	-18.2	18.2	-1548.2	1548.2
		2	23.7	27.0	1.6	-12.7	12.7	-2328.3	2328.3
		3	-1.4	-1.8	-0.2	0.8	-0.8	-2577.7	2577.7
		4	-21.5	-25.0	-1.8	11.6	-11.6	-2250.4	2250.4
		5	-4.4	-4.3	0.0	2.2	-2.2	-1964.9	1964.9
		6	-31.7	-37.2	-2.8	17.2	-17.2	-1525.9	1525.9
1F	2F	1	33.5	43.1	4.8	-16.9	16.9	-1752.9	1752.9
		2	12.5	5.6	-3.5	-4.0	4.0	-2642.0	2642.0
		3	-0.1	0.6	0.3	-0.1	0.1	-2928.8	2928.8
		4	-14.2	-12.0	1.1	5.8	-5.8	-2544.6	2544.6
		5	0.7	3.9	1.6	-1.0	1.0	-2221.3	2221.3
		6	-32.7	-42.8	-5.1	16.7	-16.7	-1730.1	1730.1

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-120.6	-75.0	22.8	48.9	-48.9	39.6	-39.6
		2	-216.5	-188.9	13.8	101.3	-101.3	-5.5	5.5
		3	-231.7	-212.3	9.7	111.0	-111.0	-6.4	6.4
		4	-232.4	-197.0	17.7	107.3	-107.3	11.1	-11.1
		5	-211.6	-169.4	21.1	95.2	-95.2	-2.2	2.2
		6	-113.9	-72.0	20.9	46.5	-46.5	-36.6	36.6
8F	9F	1	-147.8	-122.6	12.6	67.6	-67.6	105.3	-105.3
		2	-274.5	-278.4	-2.0	138.2	-138.2	-7.8	7.8
		3	-302.0	-309.0	-3.5	152.7	-152.7	-10.9	10.9
		4	-270.2	-271.9	-0.9	135.5	-135.5	2.9	-2.9
		5	-240.7	-238.9	0.9	119.9	-119.9	13.0	-13.0
		6	-149.0	-123.3	12.9	68.1	-68.1	-102.8	102.8
7F	8F	1	-185.3	-209.2	-12.0	98.0	-98.0	187.1	-187.1
		2	-336.0	-373.9	-18.9	176.4	-176.4	-13.4	13.4
		3	-361.1	-399.8	-19.4	189.0	-189.0	-15.8	15.8

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	4	-329.0	-366.7	-18.8	172.8	-172.8	-11.8	11.8
		5	-301.8	-338.4	-18.3	159.0	-159.0	38.8	-38.8
		6	-185.1	-208.9	-11.9	97.9	-97.9	-185.8	185.8
6F	7F	1	-308.9	-280.4	14.2	147.3	-147.3	332.1	-332.1
		2	-654.2	-628.9	12.6	320.8	-320.8	-22.2	22.2
		3	-709.0	-688.1	10.4	349.3	-349.3	-22.4	22.4
		4	-639.1	-612.6	13.3	312.9	-312.9	-32.2	32.2
		5	-579.9	-549.3	15.3	282.3	-282.3	75.0	-75.0
		6	-307.7	-279.3	14.2	146.8	-146.8	-331.7	331.7
5F	6F	1	-332.4	-336.2	-1.9	167.1	-167.1	506.6	-506.6
		2	-643.4	-687.9	-22.3	332.8	-332.8	-20.4	20.4
		3	-696.2	-743.9	-23.8	360.0	-360.0	-28.6	28.6
		4	-624.7	-664.3	-19.8	322.3	-322.3	-64.8	64.8
		5	-569.1	-605.6	-18.2	293.7	-293.7	112.4	-112.4
		6	-332.1	-336.3	-2.1	167.1	-167.1	-507.2	507.2
4F	5F	1	-312.9	-391.8	-39.4	174.0	-174.0	683.7	-683.7
		2	-631.7	-724.1	-46.2	334.8	-334.8	-24.7	24.7
		3	-679.8	-775.0	-47.6	359.2	-359.2	-35.3	35.3
		4	-607.4	-698.1	-45.3	322.4	-322.4	-99.5	99.5
		5	-557.3	-645.2	-44.0	296.9	-296.9	159.1	-159.1
		6	-313.5	-392.5	-39.5	174.3	-174.3	-685.8	685.8
3F	4F	1	-218.6	-303.8	-42.6	130.6	-130.6	843.0	-843.0
		2	-530.3	-635.2	-52.4	291.4	-291.4	-48.2	48.2
		3	-579.3	-687.6	-54.2	316.7	-316.7	-48.2	48.2
		4	-504.5	-607.2	-51.3	277.9	-277.9	-126.1	126.1
		5	-453.9	-553.1	-49.6	251.8	-251.8	223.0	-223.0
		6	-219.2	-304.3	-42.5	130.9	-130.9	-846.7	846.7
2F	3F	1	-268.6	-335.8	-33.6	151.1	-151.1	986.4	-986.4
		2	-551.7	-672.4	-60.3	306.0	-306.0	-75.8	75.8
		3	-594.4	-720.8	-63.2	328.8	-328.8	-63.2	63.2
		4	-523.9	-636.2	-56.2	290.0	-290.0	-151.1	151.1
		5	-480.7	-587.9	-53.6	267.1	-267.1	291.0	-291.0
		6	-270.1	-338.8	-34.4	152.2	-152.2	-991.7	991.7
1F	2F	1	-213.9	-923.0	-354.5	251.2	-251.2	1120.7	-1120.7
		2	-431.0	-1125.5	-347.3	344.0	-344.0	-99.6	99.6
		3	-452.7	-1135.3	-341.3	350.9	-350.9	-73.9	73.9
		4	-404.2	-1098.4	-347.1	332.1	-332.1	-178.3	178.3
		5	-382.8	-1088.7	-353.0	325.2	-325.2	354.7	-354.7
		6	-215.9	-924.0	-354.1	251.9	-251.9	-1128.7	1128.7

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	120.6	75.0	-22.8	-48.9	48.9	-39.6	39.6
		2	216.5	188.9	-13.8	-101.3	101.3	5.5	-5.5
		3	231.7	212.3	-9.7	-111.0	111.0	6.4	-6.4
		4	232.4	197.0	-17.7	-107.3	107.3	-11.1	11.1
		5	211.6	169.4	-21.1	-95.2	95.2	2.2	-2.2
		6	113.9	72.0	-20.9	-46.5	46.5	36.6	-36.6
8F	9F	1	147.8	122.6	-12.6	-67.6	67.6	-105.3	105.3
		2	274.5	278.4	2.0	-138.2	138.2	7.8	-7.8
		3	302.0	309.0	3.5	-152.7	152.7	10.9	-10.9
		4	270.2	271.9	0.9	-135.5	135.5	-2.9	2.9
		5	240.7	238.9	-0.9	-119.9	119.9	-13.0	13.0
		6	149.0	123.3	-12.9	-68.1	68.1	102.8	-102.8
7F	8F	1	185.3	209.2	12.0	-98.0	98.0	-187.1	187.1
		2	336.0	373.9	18.9	-176.4	176.4	13.4	-13.4
		3	361.1	399.8	19.4	-189.0	189.0	15.8	-15.8
		4	329.0	366.7	18.8	-172.8	172.8	11.8	-11.8
		5	301.8	338.4	18.3	-159.0	159.0	-38.8	38.8
		6	185.1	208.9	11.9	-97.9	97.9	185.8	-185.8
6F	7F	1	308.9	280.4	-14.2	-147.3	147.3	-332.1	332.1
		2	654.2	628.9	-12.6	-320.8	320.8	22.2	-22.2
		3	709.0	688.1	-10.4	-349.3	349.3	22.4	-22.4
		4	639.1	612.6	-13.3	-312.9	312.9	32.2	-32.2
		5	579.9	549.3	-15.3	-282.3	282.3	-75.0	75.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	6	307.7	279.3	-14.2	-146.8	146.8	331.7	-331.7
5F	6F	1	332.4	336.2	1.9	-167.1	167.1	-506.6	506.6
		2	643.4	687.9	22.3	-332.8	332.8	20.4	-20.4
		3	696.2	743.9	23.8	-360.0	360.0	28.6	-28.6
		4	624.7	664.3	19.8	-322.3	322.3	64.8	-64.8
		5	569.1	605.6	18.2	-293.7	293.7	-112.4	112.4
		6	332.1	336.3	2.1	-167.1	167.1	507.2	-507.2
4F	5F	1	312.9	391.8	39.4	-174.0	174.0	-683.7	683.7
		2	631.7	724.1	46.2	-334.8	334.8	24.7	-24.7
		3	679.8	775.0	47.6	-359.2	359.2	35.3	-35.3
		4	607.4	698.1	45.3	-322.4	322.4	99.5	-99.5
		5	557.3	645.2	44.0	-296.9	296.9	-159.1	159.1
		6	313.5	392.5	39.5	-174.3	174.3	685.8	-685.8
3F	4F	1	218.6	303.8	42.6	-130.6	130.6	-843.0	843.0
		2	530.3	635.2	52.4	-291.4	291.4	48.2	-48.2
		3	579.3	687.6	54.2	-316.7	316.7	48.2	-48.2
		4	504.5	607.2	51.3	-277.9	277.9	126.1	-126.1
		5	453.9	553.1	49.6	-251.8	251.8	-223.0	223.0
		6	219.2	304.3	42.5	-130.9	130.9	846.7	-846.7
2F	3F	1	268.6	335.8	33.6	-151.1	151.1	-986.4	986.4
		2	551.7	672.4	60.3	-306.0	306.0	75.8	-75.8
		3	594.4	720.8	63.2	-328.8	328.8	63.2	-63.2
		4	523.9	636.2	56.2	-290.0	290.0	151.1	-151.1
		5	480.7	587.9	53.6	-267.1	267.1	-291.0	291.0
		6	270.1	338.8	34.4	-152.2	152.2	991.7	-991.7
1F	2F	1	213.9	923.0	354.5	-251.2	251.2	-1120.7	1120.7
		2	431.0	1125.5	347.3	-344.0	344.0	99.6	-99.6
		3	452.7	1135.3	341.3	-350.9	350.9	73.9	-73.9
		4	404.2	1098.4	347.1	-332.1	332.1	178.3	-178.3
		5	382.8	1088.7	353.0	-325.2	325.2	-354.7	354.7
		6	215.9	924.0	354.1	-251.9	251.9	1128.7	-1128.7

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-1103.9	1225.0	800.1	350.7	362.8	0.0	0.0
	B	C	-264.8	116.0	36.2	122.9	81.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1281.6	1280.7	715.4	370.4	370.3	0.0	0.0
	B	C	-88.5	195.1	72.8	85.4	130.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1252.6	1254.9	742.9	370.2	370.4	0.0	0.0
	B	C	-150.1	158.9	60.0	99.0	116.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1309.2	1253.5	767.0	383.4	377.9	0.0	0.0
	B	C	-108.4	185.2	67.7	89.5	125.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1333.0	1260.6	751.5	384.3	377.0	0.0	0.0
	B	C	-102.4	191.9	67.4	87.7	127.7	0.0	0.0
5F	A	B	-1313.8	1267.0	757.9	383.0	378.3	0.0	0.0
	B	C	-122.5	174.7	65.9	92.9	122.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1322.4	1287.8	743.2	382.4	378.9	0.0	0.0
	B	C	-122.2	169.9	68.5	93.6	121.8	0.0	0.0
3F	A	B	-1315.8	1306.4	737.2	381.1	380.2	0.0	0.0
	B	C	-132.2	159.9	68.5	96.3	119.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1342.2	1390.4	754.0	392.6	397.5	0.0	0.0
	B	C	-145.1	155.7	73.5	103.9	121.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1105.0	2516.9	1821.5	619.5	760.6	0.0	0.0
	B	C	-1539.2	80.1	-389.0	420.4	15.1	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	453.8	431.4	11.2	-44.3	44.3	0.0	0.0
	B	C	248.9	218.6	15.1	-64.9	64.9	0.0	0.0
9F	A	B	757.0	737.1	9.9	-74.7	74.7	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	B	C	509.4	469.9	19.8	-136.0	136.0	0.0	0.0
8F	A	B	999.1	962.2	18.5	-98.1	98.1	0.0	0.0
	B	C	691.7	621.6	35.0	-182.4	182.4	0.0	0.0
7F	A	B	1683.9	1645.4	19.2	-166.5	166.5	0.0	0.0
	B	C	716.1	701.0	7.6	-196.8	196.8	0.0	0.0
6F	A	B	1789.5	1754.5	17.5	-177.2	177.2	0.0	0.0
	B	C	793.7	780.4	6.7	-218.6	218.6	0.0	0.0
5F	A	B	1897.4	1854.5	21.4	-187.6	187.6	0.0	0.0
	B	C	861.1	846.0	7.5	-237.1	237.1	0.0	0.0
4F	A	B	1862.1	1829.6	16.2	-184.6	184.6	0.0	0.0
	B	C	884.3	853.9	15.2	-241.4	241.4	0.0	0.0
3F	A	B	1790.8	1758.6	16.1	-177.5	177.5	0.0	0.0
	B	C	861.0	824.2	18.4	-234.0	234.0	0.0	0.0
2F	A	B	1520.7	1512.7	4.0	-151.7	151.7	0.0	0.0
	B	C	780.8	758.3	11.2	-213.8	213.8	0.0	0.0
1F	A	B	2402.6	1705.2	348.7	-205.4	205.4	0.0	0.0
	B	C	1686.8	1152.9	267.0	-394.4	394.4	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-453.8	-431.4	-11.2	44.3	-44.3	0.0	0.0
	B	C	-248.9	-218.6	-15.1	64.9	-64.9	0.0	0.0
9F	A	B	-757.0	-737.1	-9.9	74.7	-74.7	0.0	0.0
	B	C	-509.4	-469.9	-19.8	136.0	-136.0	0.0	0.0
8F	A	B	-999.1	-962.2	-18.5	98.1	-98.1	0.0	0.0
	B	C	-691.7	-621.6	-35.0	182.4	-182.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1683.9	-1645.4	-19.2	166.5	-166.5	0.0	0.0
	B	C	-716.1	-701.0	-7.6	196.8	-196.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1789.5	-1754.5	-17.5	177.2	-177.2	0.0	0.0
	B	C	-793.7	-780.4	-6.7	218.6	-218.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1897.4	-1854.5	-21.4	187.6	-187.6	0.0	0.0
	B	C	-861.1	-846.0	-7.5	237.1	-237.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1862.1	-1829.6	-16.2	184.6	-184.6	0.0	0.0
	B	C	-884.3	-853.9	-15.2	241.4	-241.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1790.8	-1758.6	-16.1	177.5	-177.5	0.0	0.0
	B	C	-861.0	-824.2	-18.4	234.0	-234.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1520.7	-1512.7	-4.0	151.7	-151.7	0.0	0.0
	B	C	-780.8	-758.3	-11.2	213.8	-213.8	0.0	0.0
1F	A	B	-2402.6	-1705.2	-348.7	205.4	-205.4	0.0	0.0
	B	C	-1686.8	-1152.9	-267.0	394.4	-394.4	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	1103.9	744.3	-179.8	-462.0	462.0	-449.2	449.2
		B	-960.3	-730.0	115.1	422.6	-422.6	-609.9	609.9
		C	-116.0	-115.9	0.0	58.0	-58.0	-151.6	151.6
8F	9F	A	537.3	625.2	43.9	-290.6	290.6	-948.8	948.8
		B	-462.2	-549.5	-43.6	252.9	-252.9	-1206.4	1206.4
		C	-79.2	-85.5	-3.2	41.2	-41.2	-351.9	351.9
7F	8F	A	627.4	529.7	-48.8	-287.5	287.5	-1442.6	1442.6
		B	-555.3	-494.1	30.6	260.7	-260.7	-1808.6	1808.6
		C	-73.3	-74.0	-0.3	36.6	-36.6	-536.7	536.7
6F	7F	A	779.5	665.0	-57.3	-361.1	361.1	-1952.5	1952.5
		B	-651.0	-569.1	40.9	305.0	-305.0	-2411.4	2411.4
		C	-111.2	-106.7	2.3	54.5	-54.5	-738.9	738.9
5F	6F	A	668.0	647.2	-10.4	-328.8	328.8	-2463.8	2463.8
		B	-589.1	-557.4	15.8	286.6	-286.6	-3011.5	3011.5
		C	-85.2	-91.3	-3.0	44.1	-44.1	-947.1	947.1
4F	5F	A	666.5	589.9	-38.3	-310.2	310.2	-2968.0	2968.0
		B	-587.1	-511.9	37.6	271.4	-271.4	-3610.7	3610.7
		C	-83.4	-86.3	-1.4	41.9	-41.9	-1147.8	1147.8
3F	4F	A	732.5	697.1	-17.7	-357.4	357.4	-3469.4	3469.4
		B	-653.7	-596.6	28.5	312.6	-312.6	-4207.7	4207.7
		C	-83.6	-84.6	-0.5	42.0	-42.0	-1348.9	1348.9

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	A	618.7	604.5	-7.1	-305.8	305.8	-3966.2	3966.2
		B	-577.7	-492.2	42.7	267.5	-267.5	-4804.0	4804.0
		C	-75.4	-76.3	-0.5	37.9	-37.9	-1548.2	1548.2
1F	2F	A	737.7	1105.0	183.6	-407.2	407.2	-4469.7	4469.7
		B	-753.1	-977.7	-112.3	382.5	-382.5	-5415.9	5415.9
		C	-79.3	-80.1	-0.4	35.2	-35.2	-1752.9	1752.9

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-453.8	-139.2	157.3	148.3	-148.3	50.5	-50.5
		B	-680.2	-357.4	161.4	259.4	-259.4	29.9	-29.9
		C	-218.6	-161.9	28.4	95.1	-95.1	-70.6	70.6
8F	9F	A	-617.8	-346.1	135.9	241.0	-241.0	133.6	-133.6
		B	-889.1	-671.8	108.6	390.2	-390.2	105.3	-105.3
		C	-308.0	-295.7	6.2	150.9	-150.9	-213.9	213.9
7F	8F	A	-653.1	-796.1	-71.5	360.0	-360.0	238.5	-238.5
		B	-982.1	-1076.3	-47.1	511.4	-511.4	205.0	-205.0
		C	-326.0	-325.3	0.4	161.8	-161.8	-403.2	403.2
6F	7F	A	-887.8	-724.8	81.5	403.1	-403.1	411.1	-411.1
		B	-1285.2	-1083.0	101.1	592.0	-592.0	255.5	-255.5
		C	-375.7	-362.5	6.6	184.6	-184.6	-611.6	611.6
5F	6F	A	-1064.7	-876.2	94.2	485.2	-485.2	593.6	-593.6
		B	-1465.3	-1271.5	96.9	684.2	-684.2	320.1	-320.1
		C	-417.9	-423.1	-2.6	210.2	-210.2	-843.1	843.1
4F	5F	A	-1021.2	-1048.5	-13.7	511.0	-511.0	784.9	-784.9
		B	-1444.1	-1418.9	12.6	706.9	-706.9	393.3	-393.3
		C	-422.9	-491.0	-34.0	225.6	-225.6	-1091.9	1091.9
3F	4F	A	-813.6	-911.2	-48.8	431.2	-431.2	972.4	-972.4
		B	-1295.1	-1379.3	-42.1	668.6	-668.6	475.1	-475.1
		C	-363.0	-466.0	-51.5	207.2	-207.2	-1343.7	1343.7
2F	3F	A	-879.5	-1327.8	-224.1	551.8	-551.8	1151.5	-1151.5
		B	-1240.2	-1562.2	-161.0	700.6	-700.6	553.7	-553.7
		C	-358.2	-477.9	-59.9	209.0	-209.0	-1586.2	1586.2
1F	2F	A	-192.9	-2402.6	-1104.8	573.6	-573.6	1303.2	-1303.2
		B	-731.3	-3392.1	-1330.4	911.2	-911.2	629.6	-629.6
		C	-280.4	-1152.9	-436.3	316.8	-316.8	-1804.6	1804.6

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	453.8	139.2	-157.3	-148.3	148.3	-50.5	50.5
		B	680.2	357.4	-161.4	-259.4	259.4	-29.9	29.9
		C	218.6	161.9	-28.4	-95.1	95.1	70.6	-70.6
8F	9F	A	617.8	346.1	-135.9	-241.0	241.0	-133.6	133.6
		B	889.1	671.8	-108.6	-390.2	390.2	-105.3	105.3
		C	308.0	295.7	-6.2	-150.9	150.9	213.9	-213.9
7F	8F	A	653.1	796.1	71.5	-360.0	360.0	-238.5	238.5
		B	982.1	1076.3	47.1	-511.4	511.4	-205.0	205.0
		C	326.0	325.3	-0.4	-161.8	161.8	403.2	-403.2
6F	7F	A	887.8	724.8	-81.5	-403.1	403.1	-411.1	411.1
		B	1285.2	1083.0	-101.1	-592.0	592.0	-255.5	255.5
		C	375.7	362.5	-6.6	-184.6	184.6	611.6	-611.6
5F	6F	A	1064.7	876.2	-94.2	-485.2	485.2	-593.6	593.6
		B	1465.3	1271.5	-96.9	-684.2	684.2	-320.1	320.1
		C	417.9	423.1	2.6	-210.2	210.2	843.1	-843.1
4F	5F	A	1021.2	1048.5	13.7	-511.0	511.0	-784.9	784.9
		B	1444.1	1418.9	-12.6	-706.9	706.9	-393.3	393.3
		C	422.9	491.0	34.0	-225.6	225.6	1091.9	-1091.9
3F	4F	A	813.6	911.2	48.8	-431.2	431.2	-972.4	972.4
		B	1295.1	1379.3	42.1	-668.6	668.6	-475.1	475.1
		C	363.0	466.0	51.5	-207.2	207.2	1343.7	-1343.7
2F	3F	A	879.5	1327.8	224.1	-551.8	551.8	-1151.5	1151.5
		B	1240.2	1562.2	161.0	-700.6	700.6	-553.7	553.7
		C	358.2	477.9	59.9	-209.0	209.0	1586.2	-1586.2
1F	2F	A	192.9	2402.6	1104.8	-573.6	573.6	-1303.2	1303.2

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	B	731.3	3392.1	1330.4	-911.2	911.2	-629.6	629.6
		C	280.4	1152.9	436.3	-316.8	316.8	1804.6	-1804.6

==========

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-1639.1	1885.9	1399.4	547.6	572.3	0.0	0.0
	B	C	-488.6	129.1	46.6	200.1	100.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1646.7	1626.1	949.5	460.2	458.2	0.0	0.0
	B	C	-143.9	230.1	103.6	107.4	148.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1563.4	1570.8	1018.8	458.8	459.6	0.0	0.0
	B	C	-235.9	186.2	79.5	126.2	129.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1639.7	1570.4	998.3	466.1	459.2	0.0	0.0
	B	C	-183.3	247.5	84.0	115.3	150.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1670.6	1578.3	978.9	467.3	458.0	0.0	0.0
	B	C	-166.7	269.8	81.1	109.9	155.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1643.4	1589.9	986.7	465.3	460.0	0.0	0.0
	B	C	-206.8	238.7	76.6	119.8	145.7	0.0	0.0
4F	A	B	-1658.8	1617.8	965.0	464.7	460.6	0.0	0.0
	B	C	-199.4	259.0	73.4	117.7	151.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1650.0	1644.3	956.2	462.9	462.4	0.0	0.0
	B	C	-222.5	240.4	71.1	123.5	145.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1630.8	1691.0	942.5	459.6	465.7	0.0	0.0
	B	C	-229.4	211.6	82.1	128.4	140.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1341.5	3195.7	2450.3	778.2	963.6	0.0	0.0
	B	C	-2056.9	94.3	-564.2	524.7	-20.4	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	709.2	689.9	9.7	-70.0	70.0	0.0	0.0
	B	C	182.7	187.5	-2.4	-51.4	51.4	0.0	0.0
9F	A	B	1248.1	1213.7	17.2	-123.1	123.1	0.0	0.0
	B	C	476.5	446.0	15.2	-128.1	128.1	0.0	0.0
8F	A	B	1604.0	1556.4	23.8	-158.0	158.0	0.0	0.0
	B	C	685.0	638.1	23.5	-183.8	183.8	0.0	0.0
7F	A	B	1981.9	1891.4	45.2	-193.7	193.7	0.0	0.0
	B	C	1232.1	1133.1	49.5	-328.5	328.5	0.0	0.0
6F	A	B	2091.2	2013.0	39.1	-205.2	205.2	0.0	0.0
	B	C	1439.6	1385.8	26.9	-392.4	392.4	0.0	0.0
5F	A	B	2222.1	2137.9	42.1	-218.0	218.0	0.0	0.0
	B	C	1604.5	1540.5	32.0	-436.8	436.8	0.0	0.0
4F	A	B	2149.7	2024.9	62.4	-208.7	208.7	0.0	0.0
	B	C	2492.2	2238.9	126.6	-657.1	657.1	0.0	0.0
3F	A	B	2081.8	1979.6	51.1	-203.1	203.1	0.0	0.0
	B	C	2621.1	2380.7	120.2	-694.7	694.7	0.0	0.0
2F	A	B	1753.1	1665.0	44.1	-170.9	170.9	0.0	0.0
	B	C	2313.7	2087.4	113.2	-611.3	611.3	0.0	0.0
1F	A	B	2587.3	1893.2	347.0	-224.0	224.0	0.0	0.0
	B	C	1974.9	1570.1	202.4	-492.4	492.4	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-709.2	-689.9	-9.7	70.0	-70.0	0.0	0.0
	B	C	-182.7	-187.5	2.4	51.4	-51.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1248.1	-1213.7	-17.2	123.1	-123.1	0.0	0.0
	B	C	-476.5	-446.0	-15.2	128.1	-128.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1604.0	-1556.4	-23.8	158.0	-158.0	0.0	0.0
	B	C	-685.0	-638.1	-23.5	183.8	-183.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1981.9	-1891.4	-45.2	193.7	-193.7	0.0	0.0
	B	C	-1232.1	-1133.1	-49.5	328.5	-328.5	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	A	B	-2091.2	-2013.0	-39.1	205.2	-205.2	0.0	0.0
	B	C	-1439.6	-1385.8	-26.9	392.4	-392.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2222.1	-2137.9	-42.1	218.0	-218.0	0.0	0.0
	B	C	-1604.5	-1540.5	-32.0	436.8	-436.8	0.0	0.0
4F	A	B	-2149.7	-2024.9	-62.4	208.7	-208.7	0.0	0.0
	B	C	-2492.2	-2238.9	-126.6	657.1	-657.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2081.8	-1979.6	-51.1	203.1	-203.1	0.0	0.0
	B	C	-2621.1	-2380.7	-120.2	694.7	-694.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1753.1	-1665.0	-44.1	170.9	-170.9	0.0	0.0
	B	C	-2313.7	-2087.4	-113.2	611.3	-611.3	0.0	0.0
1F	A	B	-2587.3	-1893.2	-347.0	224.0	-224.0	0.0	0.0
	B	C	-1974.9	-1570.1	-202.4	492.4	-492.4	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	1639.1	1014.3	-312.4	-663.4	663.4	-652.2	652.2
		B	-1397.3	-948.8	224.2	586.5	-586.5	-914.2	914.2
		C	-129.1	-133.6	-2.2	65.7	-65.7	-234.7	234.7
8F	9F	A	632.4	735.4	51.5	-341.9	341.9	-1230.0	1230.0
		B	-533.4	-628.0	-47.3	290.3	-290.3	-1589.9	1589.9
		C	-96.5	-100.8	-2.1	49.3	-49.3	-528.4	528.4
7F	8F	A	828.0	680.5	-73.8	-374.8	374.8	-1811.8	1811.8
		B	-706.9	-605.4	50.8	326.0	-326.0	-2293.6	2293.6
		C	-85.4	-87.9	-1.2	43.0	-43.0	-805.5	805.5
6F	7F	A	959.2	828.6	-65.3	-446.9	446.9	-2401.9	2401.9
		B	-781.6	-691.4	45.1	368.3	-368.3	-2986.6	2986.6
		C	-159.6	-147.2	6.2	76.7	-76.7	-1105.2	1105.2
5F	6F	A	842.0	810.5	-15.7	-413.1	413.1	-2997.5	2997.5
		B	-720.1	-676.7	21.7	349.2	-349.2	-3677.9	3677.9
		C	-122.6	-122.5	0.1	61.3	-61.3	-1413.1	1413.1
4F	5F	A	832.9	737.1	-47.9	-387.7	387.7	-3596.6	3596.6
		B	-706.5	-618.6	43.9	327.2	-327.2	-4387.6	4387.6
		C	-116.2	-115.5	0.4	57.2	-57.2	-1712.7	1712.7
3F	4F	A	921.7	877.0	-22.3	-449.7	449.7	-4206.3	4206.3
		B	-799.9	-727.4	36.3	381.8	-381.8	-5109.3	5109.3
		C	-143.6	-123.1	10.3	66.7	-66.7	-2021.6	2021.6
2F	3F	A	773.0	730.9	-21.0	-376.0	376.0	-4822.0	4822.0
		B	-694.5	-587.1	53.7	320.4	-320.4	-5846.8	5846.8
		C	-117.3	-102.3	7.5	54.9	-54.9	-2328.3	2328.3
1F	2F	A	899.8	1341.5	220.8	-495.3	495.3	-5446.5	5446.5
		B	-874.5	-1138.8	-132.1	444.9	-444.9	-6599.3	6599.3
		C	-109.4	-94.3	7.5	45.0	-45.0	-2642.0	2642.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-709.2	-339.6	184.8	262.2	-262.2	63.6	-63.6
		B	-872.5	-522.6	175.0	348.8	-348.8	-26.3	26.3
		C	-187.5	-145.2	21.2	83.2	-83.2	-45.1	45.1
8F	9F	A	-908.6	-641.9	133.4	387.6	-387.6	178.6	-178.6
		B	-1167.6	-912.3	127.6	520.0	-520.0	-32.9	32.9
		C	-300.8	-279.9	10.4	145.2	-145.2	-166.4	166.4
7F	8F	A	-962.1	-981.3	-9.6	482.8	-482.8	329.6	-329.6
		B	-1329.1	-1373.6	-22.3	671.5	-671.5	-20.2	20.2
		C	-358.1	-405.3	-23.6	189.7	-189.7	-343.3	343.3
6F	7F	A	-1000.5	-853.4	73.5	463.5	-463.5	516.7	-516.7
		B	-1749.9	-1518.7	115.6	817.2	-817.2	97.0	-97.0
		C	-727.9	-671.6	28.1	349.9	-349.9	-659.9	659.9
5F	6F	A	-1237.7	-1041.4	98.2	569.8	-569.8	716.2	-716.2
		B	-1933.9	-1701.8	116.0	908.9	-908.9	263.5	-263.5
		C	-714.2	-705.0	4.6	354.8	-354.8	-1039.7	1039.7
4F	5F	A	-1180.7	-1179.1	0.8	582.7	-582.7	929.7	-929.7
		B	-2040.6	-2096.5	-27.9	1021.5	-1021.5	460.6	-460.6
		C	-835.5	-985.2	-74.8	449.6	-449.6	-1464.5	1464.5
3F	4F	A	-970.6	-1067.1	-48.2	509.4	-509.4	1134.3	-1134.3

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	B	-2420.7	-2377.8	21.5	1199.6	-1199.6	887.5	-887.5
		C	-1253.8	-1214.0	19.9	616.9	-616.9	-2110.8	2110.8
2F	3F	A	-1014.7	-1432.3	-208.8	611.7	-611.7	1334.3	-1334.3
		B	-2223.0	-2542.7	-159.9	1191.4	-1191.4	1360.3	-1360.3
		C	-1166.7	-1240.8	-37.1	601.9	-601.9	-2796.7	2796.7
1F	2F	A	-320.9	-2587.3	-1133.2	642.7	-642.7	1503.6	-1503.6
		B	-1436.0	-3868.2	-1216.1	1172.2	-1172.2	1788.9	-1788.9
		C	-846.5	-1570.1	-361.8	534.1	-534.1	-3402.6	3402.6

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	709.2	339.6	-184.8	-262.2	262.2	-63.6	63.6
		B	872.5	522.6	-175.0	-348.8	348.8	26.3	-26.3
		C	187.5	145.2	-21.2	-83.2	83.2	45.1	-45.1
8F	9F	A	908.6	641.9	-133.4	-387.6	387.6	-178.6	178.6
		B	1167.6	912.3	-127.6	-520.0	520.0	32.9	-32.9
		C	300.8	279.9	-10.4	-145.2	145.2	166.4	-166.4
7F	8F	A	962.1	981.3	9.6	-482.8	482.8	-329.6	329.6
		B	1329.1	1373.6	22.3	-671.5	671.5	20.2	-20.2
		C	358.1	405.3	23.6	-189.7	189.7	343.3	-343.3
6F	7F	A	1000.5	853.4	-73.5	-463.5	463.5	-516.7	516.7
		B	1749.9	1518.7	-115.6	-817.2	817.2	-97.0	97.0
		C	727.9	671.6	-28.1	-349.9	349.9	659.9	-659.9
5F	6F	A	1237.7	1041.4	-98.2	-569.8	569.8	-716.2	716.2
		B	1933.9	1701.8	-116.0	-908.9	908.9	-263.5	263.5
		C	714.2	705.0	-4.6	-354.8	354.8	1039.7	-1039.7
4F	5F	A	1180.7	1179.1	-0.8	-582.7	582.7	-929.7	929.7
		B	2040.6	2096.5	27.9	-1021.5	1021.5	-460.6	460.6
		C	835.5	985.2	74.8	-449.6	449.6	1464.5	-1464.5
3F	4F	A	970.6	1067.1	48.2	-509.4	509.4	-1134.3	1134.3
		B	2420.7	2377.8	-21.5	-1199.6	1199.6	-887.5	887.5
		C	1253.8	1214.0	-19.9	-616.9	616.9	2110.8	-2110.8
2F	3F	A	1014.7	1432.3	208.8	-611.7	611.7	-1334.3	1334.3
		B	2223.0	2542.7	159.9	-1191.4	1191.4	-1360.3	1360.3
		C	1166.7	1240.8	37.1	-601.9	601.9	2796.7	-2796.7
1F	2F	A	320.9	2587.3	1133.2	-642.7	642.7	-1503.6	1503.6
		B	1436.0	3868.2	1216.1	-1172.2	1172.2	-1788.9	1788.9
		C	846.5	1570.1	361.8	-534.1	534.1	3402.6	-3402.6

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-1643.6	1880.2	1400.0	548.1	571.8	0.0	0.0
	B	C	-489.6	130.7	45.3	200.0	100.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1649.8	1626.1	948.0	460.4	458.0	0.0	0.0
	B	C	-177.0	248.7	119.8	128.7	152.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1565.9	1571.2	1017.4	458.9	459.4	0.0	0.0
	B	C	-274.5	205.2	92.8	148.2	133.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1644.0	1568.5	997.1	466.4	458.9	0.0	0.0
	B	C	-219.0	266.8	98.5	136.9	154.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1674.8	1575.8	978.0	467.6	457.7	0.0	0.0
	B	C	-201.7	292.2	94.4	130.9	160.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1646.5	1589.0	985.6	465.5	459.8	0.0	0.0
	B	C	-242.9	260.0	90.0	141.1	149.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1661.4	1616.9	964.2	464.9	460.4	0.0	0.0
	B	C	-235.4	279.2	87.3	139.2	155.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1651.7	1643.9	955.5	463.1	462.3	0.0	0.0
	B	C	-259.2	261.5	84.3	145.0	149.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1630.9	1692.7	941.6	459.6	465.8	0.0	0.0
	B	C	-264.1	231.1	97.0	149.8	144.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1342.3	3192.2	2451.7	778.4	963.4	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	B	C	-2061.2	99.8	-569.1	524.6	-20.3	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	712.8	696.3	8.3	-70.5	70.5	0.0	0.0
	B	C	170.2	180.9	-5.3	-48.8	48.8	0.0	0.0
9F	A	B	1249.7	1214.0	17.9	-123.2	123.2	0.0	0.0
	B	C	486.0	451.7	17.2	-130.2	130.2	0.0	0.0
8F	A	B	1603.8	1554.3	24.7	-157.9	157.9	0.0	0.0
	B	C	707.3	653.4	26.9	-189.0	189.0	0.0	0.0
7F	A	B	1982.0	1890.6	45.7	-193.6	193.6	0.0	0.0
	B	C	1250.6	1145.3	52.6	-332.8	332.8	0.0	0.0
6F	A	B	2090.4	2010.6	39.9	-205.0	205.0	0.0	0.0
	B	C	1467.7	1408.7	29.5	-399.5	399.5	0.0	0.0
5F	A	B	2219.9	2133.5	43.2	-217.7	217.7	0.0	0.0
	B	C	1642.2	1570.9	35.7	-446.3	446.3	0.0	0.0
4F	A	B	2147.1	2020.2	63.4	-208.4	208.4	0.0	0.0
	B	C	2540.4	2272.0	134.2	-668.4	668.4	0.0	0.0
3F	A	B	2078.4	1973.8	52.3	-202.6	202.6	0.0	0.0
	B	C	2683.1	2425.6	128.7	-709.5	709.5	0.0	0.0
2F	A	B	1748.6	1657.5	45.6	-170.3	170.3	0.0	0.0
	B	C	2372.6	2128.7	122.0	-625.2	625.2	0.0	0.0
1F	A	B	2582.8	1892.9	344.9	-223.8	223.8	0.0	0.0
	B	C	1983.0	1580.5	201.2	-494.9	494.9	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-712.8	-696.3	-8.3	70.5	-70.5	0.0	0.0
	B	C	-170.2	-180.9	5.3	48.8	-48.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1249.7	-1214.0	-17.9	123.2	-123.2	0.0	0.0
	B	C	-486.0	-451.7	-17.2	130.2	-130.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1603.8	-1554.3	-24.7	157.9	-157.9	0.0	0.0
	B	C	-707.3	-653.4	-26.9	189.0	-189.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1982.0	-1890.6	-45.7	193.6	-193.6	0.0	0.0
	B	C	-1250.6	-1145.3	-52.6	332.8	-332.8	0.0	0.0
6F	A	B	-2090.4	-2010.6	-39.9	205.0	-205.0	0.0	0.0
	B	C	-1467.7	-1408.7	-29.5	399.5	-399.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2219.9	-2133.5	-43.2	217.7	-217.7	0.0	0.0
	B	C	-1642.2	-1570.9	-35.7	446.3	-446.3	0.0	0.0
4F	A	B	-2147.1	-2020.2	-63.4	208.4	-208.4	0.0	0.0
	B	C	-2540.4	-2272.0	-134.2	668.4	-668.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2078.4	-1973.8	-52.3	202.6	-202.6	0.0	0.0
	B	C	-2683.1	-2425.6	-128.7	709.5	-709.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1748.6	-1657.5	-45.6	170.3	-170.3	0.0	0.0
	B	C	-2372.6	-2128.7	-122.0	625.2	-625.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2582.8	-1892.9	-344.9	223.8	-223.8	0.0	0.0
	B	C	-1983.0	-1580.5	-201.2	494.9	-494.9	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	1643.6	1016.8	-313.4	-665.1	665.1	-674.2	674.2
		B	-1390.6	-936.5	227.1	581.8	-581.8	-934.5	934.5
		C	-130.7	-140.6	-4.9	67.8	-67.8	-227.1	227.1
8F	9F	A	633.0	736.3	51.6	-342.3	342.3	-1282.4	1282.4
		B	-512.6	-608.3	-47.8	280.2	-280.2	-1664.4	1664.4
		C	-108.1	-112.1	-2.0	55.0	-55.0	-560.2	560.2
7F	8F	A	829.7	682.1	-73.8	-375.6	375.6	-1889.5	1889.5
		B	-688.4	-589.6	49.4	317.5	-317.5	-2415.9	2415.9
		C	-93.2	-94.9	-0.9	46.7	-46.7	-873.5	873.5
6F	7F	A	961.8	830.9	-65.4	-448.2	448.2	-2505.4	2505.4
		B	-759.9	-672.7	43.6	358.2	-358.2	-3156.1	3156.1
		C	-171.9	-158.9	6.5	82.7	-82.7	-1209.6	1209.6
5F	6F	A	843.9	812.3	-15.8	-414.0	414.0	-3124.6	3124.6
		B	-701.4	-658.5	21.5	340.0	-340.0	-3891.6	3891.6

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	C	-133.4	-133.7	-0.2	66.8	-66.8	-1553.8	1553.8
4F	5F	A	834.3	738.5	-47.9	-388.3	388.3	-3742.1	3742.1
		B	-687.6	-601.9	42.9	318.4	-318.4	-4640.5	4640.5
		C	-126.2	-124.8	0.7	62.0	-62.0	-1889.5	1889.5
3F	4F	A	922.9	878.4	-22.2	-450.3	450.3	-4368.8	4368.8
		B	-779.6	-708.8	35.4	372.1	-372.1	-5394.7	5394.7
		C	-154.4	-133.1	10.7	71.9	-71.9	-2234.6	2234.6
2F	3F	A	773.3	731.2	-21.0	-376.1	376.1	-4996.3	4996.3
		B	-675.9	-567.3	54.3	310.8	-310.8	-6160.9	6160.9
		C	-128.4	-113.8	7.3	60.5	-60.5	-2577.7	2577.7
1F	2F	A	899.7	1342.3	221.3	-495.5	495.5	-5627.3	5627.3
		B	-861.3	-1131.0	-134.8	440.3	-440.3	-6939.5	6939.5
		C	-117.4	-99.8	8.8	48.0	-48.0	-2928.8	2928.8

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-712.8	-341.6	185.6	263.6	-263.6	70.5	-70.5
		B	-866.5	-523.1	171.7	347.4	-347.4	-24.0	24.0
		C	-180.9	-143.9	18.5	81.2	-81.2	-48.9	48.9
8F	9F	A	-908.2	-642.2	133.0	387.6	-387.6	193.2	-193.2
		B	-1176.9	-923.1	126.9	525.0	-525.0	-20.4	20.4
		C	-307.7	-288.6	9.5	149.1	-149.1	-178.1	178.1
7F	8F	A	-961.6	-981.3	-9.8	482.7	-482.7	350.7	-350.7
		B	-1338.5	-1380.9	-21.2	675.6	-675.6	7.7	-7.7
		C	-364.7	-410.1	-22.7	192.5	-192.5	-366.3	366.3
6F	7F	A	-1000.7	-853.7	73.5	463.6	-463.6	543.9	-543.9
		B	-1760.2	-1529.8	115.2	822.5	-822.5	143.8	-143.8
		C	-735.2	-681.2	27.0	354.1	-354.1	-698.0	698.0
5F	6F	A	-1236.7	-1040.6	98.0	569.3	-569.3	748.4	-748.4
		B	-1948.4	-1717.1	115.6	916.4	-916.4	335.2	-335.2
		C	-727.5	-720.5	3.5	362.0	-362.0	-1095.9	1095.9
4F	5F	A	-1179.3	-1177.5	0.9	581.9	-581.9	965.6	-965.6
		B	-2058.6	-2113.3	-27.4	1030.1	-1030.1	561.4	-561.4
		C	-850.4	-998.9	-74.3	456.6	-456.6	-1541.0	1541.0
3F	4F	A	-969.5	-1065.8	-48.2	508.8	-508.8	1173.4	-1173.4
		B	-2447.3	-2404.2	21.5	1212.9	-1212.9	1017.6	-1017.6
		C	-1273.1	-1234.3	19.4	626.8	-626.8	-2208.4	2208.4
2F	3F	A	-1012.5	-1429.5	-208.5	610.5	-610.5	1375.5	-1375.5
		B	-2252.7	-2573.2	-160.3	1206.5	-1206.5	1521.5	-1521.5
		C	-1191.3	-1265.7	-37.2	614.3	-614.3	-2917.2	2917.2
1F	2F	A	-319.2	-2582.8	-1131.8	641.3	-641.3	1545.5	-1545.5
		B	-1456.8	-3875.9	-1209.5	1178.5	-1178.5	1974.8	-1974.8
		C	-862.9	-1580.5	-358.8	540.0	-540.0	-3542.0	3542.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	712.8	341.6	-185.6	-263.6	263.6	-70.5	70.5
		B	866.5	523.1	-171.7	-347.4	347.4	24.0	-24.0
		C	180.9	143.9	-18.5	-81.2	81.2	48.9	-48.9
8F	9F	A	908.2	642.2	-133.0	-387.6	387.6	-193.2	193.2
		B	1176.9	923.1	-126.9	-525.0	525.0	20.4	-20.4
		C	307.7	288.6	-9.5	-149.1	149.1	178.1	-178.1
7F	8F	A	961.6	981.3	9.8	-482.7	482.7	-350.7	350.7
		B	1338.5	1380.9	21.2	-675.6	675.6	-7.7	7.7
		C	364.7	410.1	22.7	-192.5	192.5	366.3	-366.3
6F	7F	A	1000.7	853.7	-73.5	-463.6	463.6	-543.9	543.9
		B	1760.2	1529.8	-115.2	-822.5	822.5	-143.8	143.8
		C	735.2	681.2	-27.0	-354.1	354.1	698.0	-698.0
5F	6F	A	1236.7	1040.6	-98.0	-569.3	569.3	-748.4	748.4
		B	1948.4	1717.1	-115.6	-916.4	916.4	-335.2	335.2
		C	727.5	720.5	-3.5	-362.0	362.0	1095.9	-1095.9
4F	5F	A	1179.3	1177.5	-0.9	-581.9	581.9	-965.6	965.6
		B	2058.6	2113.3	27.4	-1030.1	1030.1	-561.4	561.4
		C	850.4	998.9	74.3	-456.6	456.6	1541.0	-1541.0

＊ 3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	A	969.5	1065.8	48.2	-508.8	508.8	-1173.4	1173.4
		B	2447.3	2404.2	-21.5	-1212.9	1212.9	-1017.6	1017.6
		C	1273.1	1234.3	-19.4	-626.8	626.8	2208.4	-2208.4
2F	3F	A	1012.5	1429.5	208.5	-610.5	610.5	-1375.5	1375.5
		B	2252.7	2573.2	160.3	-1206.5	1206.5	-1521.5	1521.5
		C	1191.3	1265.7	37.2	-614.3	614.3	2917.2	-2917.2
1F	2F	A	319.2	2582.8	1131.8	-641.3	641.3	-1545.5	1545.5
		B	1456.8	3875.9	1209.5	-1178.5	1178.5	-1974.8	1974.8
		C	862.9	1580.5	358.8	-540.0	540.0	3542.0	-3542.0

==========

＊ 4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-1642.6	1880.2	1400.5	548.1	571.9	0.0	0.0
	B	C	-474.3	137.5	49.6	196.9	103.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1650.3	1621.4	950.0	460.6	457.7	0.0	0.0
	B	C	-127.0	235.9	97.1	106.4	129.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1566.6	1566.7	1019.3	459.2	459.2	0.0	0.0
	B	C	-221.6	189.6	73.0	126.0	110.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1644.5	1563.6	999.3	466.7	458.6	0.0	0.0
	B	C	-157.7	259.6	78.7	112.3	133.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1674.8	1572.8	979.6	467.8	457.6	0.0	0.0
	B	C	-142.5	282.0	75.1	107.1	138.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1646.9	1585.5	987.2	465.7	459.6	0.0	0.0
	B	C	-187.0	247.2	70.2	118.1	127.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1662.0	1613.4	965.6	465.1	460.2	0.0	0.0
	B	C	-175.2	270.3	67.8	115.0	134.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1652.2	1641.5	956.5	463.2	462.1	0.0	0.0
	B	C	-204.5	246.8	64.8	122.4	127.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1631.9	1689.4	942.7	459.8	465.5	0.0	0.0
	B	C	-219.9	211.2	75.0	129.4	120.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1341.9	3196.0	2449.9	778.2	963.6	0.0	0.0
	B	C	-2056.1	93.7	-563.5	524.7	-20.4	0.0	0.0

＊ 4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	711.2	693.3	8.9	-70.2	70.2	0.0	0.0
	B	C	173.9	182.1	-4.1	-49.4	49.4	0.0	0.0
9F	A	B	1249.1	1214.9	17.1	-123.2	123.2	0.0	0.0
	B	C	470.4	440.5	15.0	-126.5	126.5	0.0	0.0
8F	A	B	1603.0	1555.6	23.7	-157.9	157.9	0.0	0.0
	B	C	680.9	634.1	23.4	-182.6	182.6	0.0	0.0
7F	A	B	1979.8	1890.5	44.7	-193.5	193.5	0.0	0.0
	B	C	1219.1	1122.0	48.5	-325.2	325.2	0.0	0.0
6F	A	B	2088.0	2010.5	38.8	-204.9	204.9	0.0	0.0
	B	C	1427.3	1374.4	26.4	-389.1	389.1	0.0	0.0
5F	A	B	2217.7	2134.0	41.9	-217.6	217.6	0.0	0.0
	B	C	1594.8	1531.4	31.7	-434.2	434.2	0.0	0.0
4F	A	B	2145.4	2021.5	61.9	-208.3	208.3	0.0	0.0
	B	C	2477.8	2225.8	126.0	-653.3	653.3	0.0	0.0
3F	A	B	2076.9	1975.2	50.9	-202.6	202.6	0.0	0.0
	B	C	2611.3	2370.9	120.2	-692.0	692.0	0.0	0.0
2F	A	B	1747.9	1659.8	44.0	-170.4	170.4	0.0	0.0
	B	C	2308.6	2081.6	113.5	-609.8	609.8	0.0	0.0
1F	A	B	2577.9	1886.6	345.6	-223.2	223.2	0.0	0.0
	B	C	1968.4	1565.0	201.7	-490.8	490.8	0.0	0.0

＊ 4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-711.2	-693.3	-8.9	70.2	-70.2	0.0	0.0

＊ 4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	B	C	-173.9	-182.1	4.1	49.4	-49.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1249.1	-1214.9	-17.1	123.2	-123.2	0.0	0.0
	B	C	-470.4	-440.5	-15.0	126.5	-126.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1603.0	-1555.6	-23.7	157.9	-157.9	0.0	0.0
	B	C	-680.9	-634.1	-23.4	182.6	-182.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1979.8	-1890.5	-44.7	193.5	-193.5	0.0	0.0
	B	C	-1219.1	-1122.0	-48.5	325.2	-325.2	0.0	0.0
6F	A	B	-2088.0	-2010.5	-38.8	204.9	-204.9	0.0	0.0
	B	C	-1427.3	-1374.4	-26.4	389.1	-389.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2217.7	-2134.0	-41.9	217.6	-217.6	0.0	0.0
	B	C	-1594.8	-1531.4	-31.7	434.2	-434.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2145.4	-2021.5	-61.9	208.3	-208.3	0.0	0.0
	B	C	-2477.8	-2225.8	-126.0	653.3	-653.3	0.0	0.0
3F	A	B	-2076.9	-1975.2	-50.9	202.6	-202.6	0.0	0.0
	B	C	-2611.3	-2370.9	-120.2	692.0	-692.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1747.9	-1659.8	-44.0	170.4	-170.4	0.0	0.0
	B	C	-2308.6	-2081.6	-113.5	609.8	-609.8	0.0	0.0
1F	A	B	-2577.9	-1886.6	-345.6	223.2	-223.2	0.0	0.0
	B	C	-1968.4	-1565.0	-201.7	490.8	-490.8	0.0	0.0

＊ 4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	1642.6	1016.7	-312.9	-664.8	664.8	-674.2	674.2
		B	-1405.9	-955.8	225.1	590.4	-590.4	-936.3	936.3
		C	-137.5	-138.7	-0.6	69.0	-69.0	-237.8	237.8
8F	9F	A	633.6	736.7	51.5	-342.6	342.6	-1282.7	1282.7
		B	-538.7	-632.7	-47.0	292.9	-292.9	-1649.6	1649.6
		C	-97.3	-101.9	-2.3	49.8	-49.8	-519.9	519.9
7F	8F	A	830.0	682.4	-73.8	-375.8	375.8	-1890.0	1890.0
		B	-712.4	-611.8	50.3	329.0	-329.0	-2384.1	2384.1
		C	-87.7	-91.1	-1.7	44.4	-44.4	-782.2	782.2
6F	7F	A	962.1	831.1	-65.5	-448.3	448.3	-2506.1	2506.1
		B	-794.1	-701.4	46.3	373.9	-373.9	-3105.0	3105.0
		C	-168.5	-154.6	6.9	80.8	-80.8	-1073.8	1073.8
5F	6F	A	843.7	812.4	-15.7	-414.0	414.0	-3125.5	3125.5
		B	-728.9	-683.9	22.5	353.2	-353.2	-3821.6	3821.6
		C	-127.4	-126.7	0.4	63.5	-63.5	-1373.6	1373.6
4F	5F	A	834.5	738.9	-47.8	-388.5	388.5	-3743.2	3743.2
		B	-714.6	-626.7	44.0	331.2	-331.2	-4551.8	4551.8
		C	-120.5	-120.3	0.1	59.5	-59.5	-1661.9	1661.9
3F	4F	A	923.1	878.8	-22.2	-450.5	450.5	-4370.1	4370.1
		B	-811.5	-735.8	37.8	386.8	-386.8	-5288.9	5288.9
		C	-150.0	-127.8	11.1	69.5	-69.5	-1958.8	1958.8
2F	3F	A	773.4	732.2	-20.6	-376.4	376.4	-4997.7	4997.7
		B	-701.1	-591.8	54.6	323.2	-323.2	-6037.9	6037.9
		C	-119.0	-102.5	8.3	55.4	-55.4	-2250.4	2250.4
1F	2F	A	899.7	1341.9	221.1	-495.4	495.4	-5629.0	5629.0
		B	-877.7	-1139.9	-131.1	445.9	-445.9	-6798.8	6798.8
		C	-108.7	-93.7	7.5	44.7	-44.7	-2544.6	2544.6

＊ 4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-711.2	-341.1	185.0	263.1	-263.1	70.1	-70.1
		B	-867.2	-519.7	173.7	346.7	-346.7	-21.5	21.5
		C	-182.1	-141.3	20.4	80.9	-80.9	-50.3	50.3
8F	9F	A	-908.0	-642.5	132.8	387.6	-387.6	192.8	-192.8
		B	-1165.6	-911.7	126.9	519.3	-519.3	-19.7	19.7
		C	-299.1	-278.5	10.3	144.4	-144.4	-177.1	177.1
7F	8F	A	-960.5	-980.4	-10.0	482.2	-482.2	350.2	-350.2
		B	-1324.8	-1368.9	-22.1	669.2	-669.2	3.8	-3.8
		C	-355.6	-402.1	-23.3	188.3	-188.3	-360.1	360.1
6F	7F	A	-999.4	-852.9	73.3	463.1	-463.1	543.2	-543.2
		B	-1740.7	-1511.6	114.5	813.1	-813.1	134.3	-134.3
		C	-719.9	-665.1	27.4	346.2	-346.2	-685.9	685.9

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	A	-1235.2	-1039.7	97.8	568.7	-568.7	747.6	-747.6
		B	-1926.2	-1695.9	115.2	905.5	-905.5	317.4	-317.4
		C	-709.4	-700.8	4.3	352.5	-352.5	-1075.5	1075.5
4F	5F	A	-1178.0	-1176.3	0.9	581.3	-581.3	964.7	-964.7
		B	-2032.9	-2088.1	-27.6	1017.5	-1017.5	533.4	-533.4
		C	-830.7	-979.2	-74.3	446.9	-446.9	-1510.2	1510.2
3F	4F	A	-969.0	-1065.1	-48.0	508.5	-508.5	1172.3	-1172.3
		B	-2411.2	-2369.9	20.7	1195.3	-1195.3	977.5	-977.5
		C	-1246.6	-1208.1	19.2	613.7	-613.7	-2164.0	2164.0
2F	3F	A	-1011.8	-1429.1	-208.6	610.2	-610.2	1374.3	-1374.3
		B	-2216.6	-2537.0	-160.2	1188.4	-1188.4	1466.3	-1466.3
		C	-1162.8	-1237.6	-37.4	600.1	-600.1	-2856.4	2856.4
1F	2F	A	-318.8	-2577.9	-1129.6	640.2	-640.2	1544.3	-1544.3
		B	-1431.4	-3855.1	-1211.8	1168.3	-1168.3	1905.5	-1905.5
		C	-844.0	-1565.0	-360.5	532.4	-532.4	-3466.6	3466.6

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	711.2	341.1	-185.0	-263.1	263.1	-70.1	70.1
		B	867.2	519.7	-173.7	-346.7	346.7	21.5	-21.5
		C	182.1	141.3	-20.4	-80.9	80.9	50.3	-50.3
8F	9F	A	908.0	642.5	-132.8	-387.6	387.6	-192.8	192.8
		B	1165.6	911.7	-126.9	-519.3	519.3	19.7	-19.7
		C	299.1	278.5	-10.3	-144.4	144.4	177.1	-177.1
7F	8F	A	960.5	980.4	10.0	-482.2	482.2	-350.2	350.2
		B	1324.8	1368.9	22.1	-669.2	669.2	-3.8	3.8
		C	355.6	402.1	23.3	-188.3	188.3	360.1	-360.1
6F	7F	A	999.4	852.9	-73.3	-463.1	463.1	-543.2	543.2
		B	1740.7	1511.6	-114.5	-813.1	813.1	-134.3	134.3
		C	719.9	665.1	-27.4	-346.2	346.2	685.9	-685.9
5F	6F	A	1235.2	1039.7	-97.8	-568.7	568.7	-747.6	747.6
		B	1926.2	1695.9	-115.2	-905.5	905.5	-317.4	317.4
		C	709.4	700.8	-4.3	-352.5	352.5	1075.5	-1075.5
4F	5F	A	1178.0	1176.3	-0.9	-581.3	581.3	-964.7	964.7
		B	2032.9	2088.1	27.6	-1017.5	1017.5	-533.4	533.4
		C	830.7	979.2	74.3	-446.9	446.9	1510.2	-1510.2
3F	4F	A	969.0	1065.1	48.0	-508.5	508.5	-1172.3	1172.3
		B	2411.2	2369.9	-20.7	-1195.3	1195.3	-977.5	977.5
		C	1246.6	1208.1	-19.2	-613.7	613.7	2164.0	-2164.0
2F	3F	A	1011.8	1429.1	208.6	-610.2	610.2	-1374.3	1374.3
		B	2216.6	2537.0	160.2	-1188.4	1188.4	-1466.3	1466.3
		C	1162.8	1237.6	37.4	-600.1	600.1	2856.4	-2856.4
1F	2F	A	318.8	2577.9	1129.6	-640.2	640.2	-1544.3	1544.3
		B	1431.4	3855.1	1211.8	-1168.3	1168.3	-1905.5	1905.5
		C	844.0	1565.0	360.5	-532.4	532.4	3466.6	-3466.6

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-1639.4	1884.3	1400.1	547.7	572.2	0.0	0.0
	B	C	-472.2	136.2	51.3	196.8	103.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1648.6	1620.2	951.5	460.6	457.8	0.0	0.0
	B	C	-94.3	216.0	81.3	85.4	125.3	0.0	0.0
8F	A	B	-1565.5	1564.9	1020.7	459.2	459.1	0.0	0.0
	B	C	-183.1	169.3	60.3	104.2	106.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1642.3	1563.4	1000.5	466.6	458.7	0.0	0.0
	B	C	-121.8	239.4	64.6	90.8	129.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1672.4	1573.3	980.5	467.6	457.7	0.0	0.0
	B	C	-107.6	258.6	62.1	86.2	134.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1645.3	1584.8	988.3	465.7	459.6	0.0	0.0
	B	C	-151.0	224.9	57.3	96.9	123.5	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	A	B	-1660.8	1613.0	966.5	465.1	460.3	0.0	0.0
	B	C	-139.4	249.1	54.2	93.7	130.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1651.4	1640.9	957.2	463.2	462.1	0.0	0.0
	B	C	-168.1	224.6	52.1	101.1	122.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1632.3	1687.2	943.6	459.9	465.4	0.0	0.0
	B	C	-185.2	190.7	60.5	108.2	115.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1341.6	3199.2	2448.5	778.0	963.8	0.0	0.0
	B	C	-2052.1	87.7	-558.5	525.0	-20.7	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	707.2	686.2	10.5	-69.7	69.7	0.0	0.0
	B	C	187.5	189.2	-0.8	-52.3	52.3	0.0	0.0
9F	A	B	1246.8	1214.1	16.3	-123.0	123.0	0.0	0.0
	B	C	458.0	432.3	12.8	-123.7	123.7	0.0	0.0
8F	A	B	1600.8	1555.7	22.6	-157.8	157.8	0.0	0.0
	B	C	653.5	614.1	19.7	-176.1	176.1	0.0	0.0
7F	A	B	1975.3	1887.3	44.0	-193.1	193.1	0.0	0.0
	B	C	1194.5	1104.3	45.1	-319.3	319.3	0.0	0.0
6F	A	B	2083.6	2008.1	37.8	-204.6	204.6	0.0	0.0
	B	C	1391.2	1343.9	23.7	-379.9	379.9	0.0	0.0
5F	A	B	2213.9	2132.9	40.5	-217.3	217.3	0.0	0.0
	B	C	1547.6	1492.1	27.8	-422.2	422.2	0.0	0.0
4F	A	B	2142.1	2021.0	60.5	-208.2	208.2	0.0	0.0
	B	C	2416.6	2181.3	117.7	-638.6	638.6	0.0	0.0
3F	A	B	2074.7	1975.8	49.4	-202.5	202.5	0.0	0.0
	B	C	2535.1	2313.1	111.0	-673.4	673.4	0.0	0.0
2F	A	B	1747.0	1662.5	42.2	-170.5	170.5	0.0	0.0
	B	C	2236.1	2028.2	104.0	-592.3	592.3	0.0	0.0
1F	A	B	2573.0	1879.8	346.6	-222.6	222.6	0.0	0.0
	B	C	1952.1	1547.4	202.3	-486.0	486.0	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-707.2	-686.2	-10.5	69.7	-69.7	0.0	0.0
	B	C	-187.5	-189.2	0.8	52.3	-52.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1246.8	-1214.1	-16.3	123.0	-123.0	0.0	0.0
	B	C	-458.0	-432.3	-12.8	123.7	-123.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1600.8	-1555.7	-22.6	157.8	-157.8	0.0	0.0
	B	C	-653.5	-614.1	-19.7	176.1	-176.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1975.3	-1887.3	-44.0	193.1	-193.1	0.0	0.0
	B	C	-1194.5	-1104.3	-45.1	319.3	-319.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2083.6	-2008.1	-37.8	204.6	-204.6	0.0	0.0
	B	C	-1391.2	-1343.9	-23.7	379.9	-379.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2213.9	-2132.9	-40.5	217.3	-217.3	0.0	0.0
	B	C	-1547.6	-1492.1	-27.8	422.2	-422.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2142.1	-2021.0	-60.5	208.2	-208.2	0.0	0.0
	B	C	-2416.6	-2181.3	-117.7	638.6	-638.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2074.7	-1975.8	-49.4	202.5	-202.5	0.0	0.0
	B	C	-2535.1	-2313.1	-111.0	673.4	-673.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1747.0	-1662.5	-42.2	170.5	-170.5	0.0	0.0
	B	C	-2236.1	-2028.2	-104.0	592.3	-592.3	0.0	0.0
1F	A	B	-2573.0	-1879.8	-346.6	222.6	-222.6	0.0	0.0
	B	C	-1952.1	-1547.4	-202.3	486.0	-486.0	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	1639.4	1015.2	-312.1	-663.6	663.6	-652.3	652.3
		B	-1412.2	-967.3	222.4	594.9	-594.9	-913.8	913.8
		C	-136.2	-131.3	2.5	66.9	-66.9	-240.4	240.4
8F	9F	A	633.5	736.2	51.4	-342.4	342.4	-1230.7	1230.7
		B	-558.6	-651.8	-46.6	302.6	-302.6	-1571.5	1571.5
		C	-84.7	-89.8	-2.6	43.6	-43.6	-480.1	480.1
7F	8F	A	829.2	681.7	-73.8	-375.4	375.4	-1813.1	1813.1

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	B	-730.1	-626.9	51.6	337.1	-337.1	-2256.8	2256.8
		C	-79.4	-83.8	-2.2	40.5	-40.5	-702.8	702.8
6F	7F	A	960.6	829.9	-65.4	-447.6	447.6	-2404.0	2404.0
		B	-814.7	-718.9	47.9	383.4	-383.4	-2929.1	2929.1
		C	-155.7	-142.4	6.7	74.5	-74.5	-951.9	951.9
5F	6F	A	842.5	811.6	-15.5	-413.5	413.5	-3000.2	3000.2
		B	-746.8	-701.0	22.9	362.0	-362.0	-3600.5	3600.5
		C	-116.3	-114.9	0.7	57.8	-57.8	-1208.8	1208.8
4F	5F	A	833.8	738.5	-47.6	-388.2	388.2	-3600.0	3600.0
		B	-732.8	-642.4	45.2	339.5	-339.5	-4290.6	4290.6
		C	-110.0	-110.4	-0.2	54.4	-54.4	-1455.8	1455.8
3F	4F	A	922.3	878.4	-22.0	-450.2	450.2	-4209.9	4209.9
		B	-831.2	-753.2	39.0	396.1	-396.1	-4991.2	4991.2
		C	-138.6	-117.1	10.8	63.9	-63.9	-1712.5	1712.5
2F	3F	A	773.1	732.8	-20.1	-376.5	376.5	-4825.7	4825.7
		B	-719.6	-610.8	54.4	332.6	-332.6	-5708.8	5708.8
		C	-107.5	-90.2	8.6	49.4	-49.4	-1964.9	1964.9
1F	2F	A	899.5	1341.6	221.0	-495.3	495.3	-5450.4	5450.4
		B	-891.2	-1147.1	-127.9	450.5	-450.5	-6442.1	6442.1
		C	-100.5	-87.7	6.4	41.6	-41.6	-2221.3	2221.3

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-707.2	-339.3	183.9	261.6	-261.6	63.9	-63.9
		B	-873.7	-519.1	177.3	348.2	-348.2	-24.1	24.1
		C	-189.2	-142.2	23.5	82.9	-82.9	-46.6	46.6
8F	9F	A	-907.4	-642.3	132.6	387.4	-387.4	179.1	-179.1
		B	-1153.0	-898.7	127.2	512.9	-512.9	-33.4	33.4
		C	-290.1	-267.6	11.3	139.4	-139.4	-164.1	164.1
7F	8F	A	-958.6	-978.7	-10.1	481.3	-481.3	329.6	-329.6
		B	-1310.5	-1357.6	-23.6	662.9	-662.9	-26.1	26.1
		C	-346.6	-395.2	-24.3	184.3	-184.3	-333.9	333.9
6F	7F	A	-996.6	-850.9	72.9	461.9	-461.9	515.2	-515.2
		B	-1724.2	-1495.3	114.5	804.9	-804.9	85.0	-85.0
		C	-709.1	-652.1	28.5	340.3	-340.3	-642.2	642.2
5F	6F	A	-1232.7	-1037.9	97.4	567.7	-567.7	712.7	-712.7
		B	-1904.1	-1674.0	115.0	894.5	-894.5	242.3	-242.3
		C	-691.8	-681.0	5.4	343.2	-343.2	-1010.3	1010.3
4F	5F	A	-1176.0	-1174.4	0.8	580.3	-580.3	923.9	-923.9
		B	-2006.5	-2062.9	-28.2	1004.8	-1004.8	428.4	-428.4
		C	-811.0	-960.4	-74.7	437.4	-437.4	-1421.4	1421.4
3F	4F	A	-967.8	-1063.8	-48.0	507.9	-507.9	1128.1	-1128.1
		B	-2374.8	-2334.0	20.4	1177.2	-1177.2	839.2	-839.2
		C	-1220.9	-1181.6	19.6	600.6	-600.6	-2049.8	2049.8
2F	3F	A	-1010.8	-1428.5	-208.8	609.8	-609.8	1327.7	-1327.7
		B	-2176.8	-2496.3	-159.7	1168.3	-1168.3	1292.7	-1292.7
		C	-1131.5	-1205.9	-37.2	584.3	-584.3	-2714.9	2714.9
1F	2F	A	-318.4	-2573.0	-1127.3	639.0	-639.0	1496.5	-1496.5
		B	-1402.4	-3831.9	-1214.8	1156.7	-1156.7	1703.8	-1703.8
		C	-822.3	-1547.4	-362.6	523.7	-523.7	-3302.1	3302.1

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	707.2	339.3	-183.9	-261.6	261.6	-63.9	63.9
		B	873.7	519.1	-177.3	-348.2	348.2	24.1	-24.1
		C	189.2	142.2	-23.5	-82.9	82.9	46.6	-46.6
8F	9F	A	907.4	642.3	-132.6	-387.4	387.4	-179.1	179.1
		B	1153.0	898.7	-127.2	-512.9	512.9	33.4	-33.4
		C	290.1	267.6	-11.3	-139.4	139.4	164.1	-164.1
7F	8F	A	958.6	978.7	10.1	-481.3	481.3	-329.6	329.6
		B	1310.5	1357.6	23.6	-662.9	662.9	26.1	-26.1
		C	346.6	395.2	24.3	-184.3	184.3	333.9	-333.9
6F	7F	A	996.6	850.9	-72.9	-461.9	461.9	-515.2	515.2
		B	1724.2	1495.3	-114.5	-804.9	804.9	-85.0	85.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	C	709.1	652.1	-28.5	-340.3	340.3	642.2	-642.2
5F	6F	A	1232.7	1037.9	-97.4	-567.7	567.7	-712.7	712.7
		B	1904.1	1674.0	-115.0	-894.5	894.5	-242.3	242.3
		C	691.8	681.0	-5.4	-343.2	343.2	1010.3	-1010.3
4F	5F	A	1176.0	1174.4	-0.8	-580.3	580.3	-923.9	923.9
		B	2006.5	2062.9	28.2	-1004.8	1004.8	-428.4	428.4
		C	811.0	960.4	74.7	-437.4	437.4	1421.4	-1421.4
3F	4F	A	967.8	1063.8	48.0	-507.9	507.9	-1128.1	1128.1
		B	2374.8	2334.0	-20.4	-1177.2	1177.2	-839.2	839.2
		C	1220.9	1181.6	-19.6	-600.6	600.6	2049.8	-2049.8
2F	3F	A	1010.8	1428.5	208.8	-609.8	609.8	-1327.7	1327.7
		B	2176.8	2496.3	159.7	-1168.3	1168.3	-1292.7	1292.7
		C	1131.5	1205.9	37.2	-584.3	584.3	2714.9	-2714.9
1F	2F	A	318.4	2573.0	1127.3	-639.0	639.0	-1496.5	1496.5
		B	1402.4	3831.9	1214.8	-1156.7	1156.7	-1703.8	1703.8
		C	822.3	1547.4	362.6	-523.7	523.7	3302.1	-3302.1

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-1106.0	1223.0	800.1	350.9	362.6	0.0	0.0
	B	C	-266.1	114.8	36.1	123.2	81.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1284.1	1278.3	715.4	370.6	370.0	0.0	0.0
	B	C	-90.3	193.4	72.7	85.9	129.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1255.1	1252.5	742.8	370.4	370.2	0.0	0.0
	B	C	-151.9	157.3	59.9	99.4	116.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1313.9	1248.9	766.9	383.9	377.4	0.0	0.0
	B	C	-110.5	183.2	67.7	90.1	125.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1337.5	1256.1	751.5	384.7	376.6	0.0	0.0
	B	C	-104.5	189.9	67.4	88.3	127.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1317.6	1263.3	757.9	383.4	377.9	0.0	0.0
	B	C	-124.3	172.9	65.9	93.4	122.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1325.7	1284.6	743.1	382.7	378.6	0.0	0.0
	B	C	-123.8	168.3	68.5	94.0	121.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1318.2	1304.0	737.2	381.4	379.9	0.0	0.0
	B	C	-133.4	158.7	68.5	96.7	118.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1343.5	1389.2	754.0	392.8	397.3	0.0	0.0
	B	C	-145.7	155.0	73.5	104.1	121.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1106.1	2516.1	1821.4	619.6	760.5	0.0	0.0
	B	C	-1540.0	79.5	-389.1	420.6	14.9	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	453.1	430.5	11.3	-44.2	44.2	0.0	0.0
	B	C	250.0	219.4	15.3	-65.2	65.2	0.0	0.0
9F	A	B	755.2	735.2	10.0	-74.5	74.5	0.0	0.0
	B	C	509.8	470.2	19.8	-136.1	136.1	0.0	0.0
8F	A	B	994.6	957.8	18.4	-97.6	97.6	0.0	0.0
	B	C	689.9	620.0	35.0	-181.9	181.9	0.0	0.0
7F	A	B	1673.4	1635.1	19.2	-165.4	165.4	0.0	0.0
	B	C	712.9	697.8	7.6	-195.9	195.9	0.0	0.0
6F	A	B	1777.2	1742.4	17.4	-176.0	176.0	0.0	0.0
	B	C	789.4	776.1	6.7	-217.4	217.4	0.0	0.0
5F	A	B	1883.4	1840.8	21.3	-186.2	186.2	0.0	0.0
	B	C	855.7	840.7	7.5	-235.6	235.6	0.0	0.0
4F	A	B	1848.4	1816.2	16.1	-183.2	183.2	0.0	0.0
	B	C	878.7	848.4	15.1	-239.9	239.9	0.0	0.0
3F	A	B	1777.7	1745.7	16.0	-176.2	176.2	0.0	0.0
	B	C	855.3	818.7	18.3	-232.5	232.5	0.0	0.0
2F	A	B	1508.3	1500.3	4.0	-150.4	150.4	0.0	0.0
	B	C	774.7	752.4	11.1	-212.1	212.1	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	A	B	2380.6	1689.7	345.5	-203.5	203.5	0.0	0.0
	B	C	1671.6	1142.5	264.5	-390.8	390.8	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-453.1	-430.5	-11.3	44.2	-44.2	0.0	0.0
	B	C	-250.0	-219.4	-15.3	65.2	-65.2	0.0	0.0
9F	A	B	-755.2	-735.2	-10.0	74.5	-74.5	0.0	0.0
	B	C	-509.8	-470.2	-19.8	136.1	-136.1	0.0	0.0
8F	A	B	-994.6	-957.8	-18.4	97.6	-97.6	0.0	0.0
	B	C	-689.9	-620.0	-35.0	181.9	-181.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1673.4	-1635.1	-19.2	165.4	-165.4	0.0	0.0
	B	C	-712.9	-697.8	-7.6	195.9	-195.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1777.2	-1742.4	-17.4	176.0	-176.0	0.0	0.0
	B	C	-789.4	-776.1	-6.7	217.4	-217.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1883.4	-1840.8	-21.3	186.2	-186.2	0.0	0.0
	B	C	-855.7	-840.7	-7.5	235.6	-235.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1848.4	-1816.2	-16.1	183.2	-183.2	0.0	0.0
	B	C	-878.7	-848.4	-15.1	239.9	-239.9	0.0	0.0
3F	A	B	-1777.7	-1745.7	-16.0	176.2	-176.2	0.0	0.0
	B	C	-855.3	-818.7	-18.3	232.5	-232.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1508.3	-1500.3	-4.0	150.4	-150.4	0.0	0.0
	B	C	-774.7	-752.4	-11.1	212.1	-212.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2380.6	-1689.7	-345.5	203.5	-203.5	0.0	0.0
	B	C	-1671.6	-1142.5	-264.5	390.8	-390.8	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	1106.0	746.0	-180.0	-463.0	463.0	-448.9	448.9
		B	-956.9	-727.3	114.8	421.0	-421.0	-607.6	607.6
		C	-114.8	-114.9	-0.0	57.4	-57.4	-148.3	148.3
8F	9F	A	538.1	626.0	44.0	-291.0	291.0	-948.1	948.1
		B	-460.7	-547.8	-43.6	252.1	-252.1	-1200.8	1200.8
		C	-78.5	-84.8	-3.1	40.8	-40.8	-346.4	346.4
7F	8F	A	629.1	531.5	-48.8	-288.3	288.3	-1441.4	1441.4
		B	-552.8	-491.5	30.6	259.4	-259.4	-1800.0	1800.0
		C	-72.5	-73.2	-0.3	36.2	-36.2	-529.1	529.1
6F	7F	A	782.4	667.9	-57.2	-362.6	362.6	-1950.7	1950.7
		B	-646.9	-565.2	40.9	303.0	-303.0	-2399.5	2399.5
		C	-110.0	-105.4	2.3	53.8	-53.8	-727.7	727.7
5F	6F	A	669.6	649.6	-10.0	-329.8	329.8	-2461.4	2461.4
		B	-586.5	-554.2	16.1	285.2	-285.2	-2996.5	2996.5
		C	-84.5	-90.2	-2.9	43.7	-43.7	-931.9	931.9
4F	5F	A	668.0	592.2	-37.9	-311.2	311.2	-2965.0	2965.0
		B	-584.7	-509.0	37.9	270.1	-270.1	-3593.0	3593.0
		C	-82.7	-85.2	-1.3	41.5	-41.5	-1129.5	1129.5
3F	4F	A	733.5	699.6	-16.9	-358.3	358.3	-3465.8	3465.8
		B	-651.8	-593.4	29.2	311.3	-311.3	-4187.5	4187.5
		C	-83.1	-83.6	-0.2	41.7	-41.7	-1328.2	1328.2
2F	3F	A	618.6	606.6	-6.0	-306.3	306.3	-3962.1	3962.1
		B	-577.2	-489.8	43.7	266.8	-266.8	-4781.8	4781.8
		C	-75.2	-75.6	-0.2	37.7	-37.7	-1525.9	1525.9
1F	2F	A	736.9	1106.1	184.6	-407.3	407.3	-4465.3	4465.3
		B	-753.7	-976.0	-111.2	382.3	-382.3	-5392.5	5392.5
		C	-79.4	-79.5	-0.1	35.1	-35.1	-1730.1	1730.1

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-453.1	-139.7	156.7	148.2	-148.2	50.1	-50.1
		B	-680.5	-358.6	161.0	259.8	-259.8	29.3	-29.3
		C	-219.4	-162.7	28.3	95.5	-95.5	-70.4	70.4
8F	9F	A	-615.5	-346.7	134.4	240.5	-240.5	133.3	-133.3
		B	-886.5	-671.7	107.4	389.5	-389.5	103.4	-103.4
		C	-307.5	-295.6	6.0	150.8	-150.8	-213.2	213.2

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	A	-648.0	-792.1	-72.0	357.8	-357.8	239.2	-239.2
		B	-976.0	-1071.2	-47.6	508.6	-508.6	200.4	-200.4
		C	-324.4	-324.0	0.2	161.1	-161.1	-401.8	401.8
6F	7F	A	-881.3	-720.7	80.3	400.5	-400.5	413.5	-413.5
		B	-1276.8	-1077.0	99.9	588.4	-588.4	247.8	-247.8
		C	-373.7	-360.9	6.4	183.7	-183.7	-609.2	609.2
5F	6F	A	-1056.5	-870.5	93.0	481.7	-481.7	598.1	-598.1
		B	-1454.8	-1263.4	95.7	679.6	-679.6	308.8	-308.8
		C	-415.1	-420.7	-2.8	209.0	-209.0	-839.5	839.5
4F	5F	A	-1012.9	-1040.2	-13.6	507.0	-507.0	792.1	-792.1
		B	-1433.2	-1408.3	12.5	701.6	-701.6	377.9	-377.9
		C	-420.0	-487.6	-33.8	224.1	-224.1	-1087.1	1087.1
3F	4F	A	-808.2	-905.5	-48.6	428.4	-428.4	982.0	-982.0
		B	-1286.6	-1370.5	-42.0	664.3	-664.3	455.3	-455.3
		C	-360.8	-463.2	-51.2	206.0	-206.0	-1338.0	1338.0
2F	3F	A	-872.2	-1319.7	-223.8	548.0	-548.0	1163.6	-1163.6
		B	-1230.5	-1552.6	-161.1	695.8	-695.8	529.6	-529.6
		C	-355.6	-475.1	-59.8	207.7	-207.7	-1579.6	1579.6
1F	2F	A	-188.6	-2380.6	-1096.0	567.8	-567.8	1317.8	-1317.8
		B	-722.3	-3361.3	-1319.5	902.4	-902.4	601.7	-601.7
		C	-277.3	-1142.5	-432.6	313.8	-313.8	-1797.3	1797.3


＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）


層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	453.1	139.7	-156.7	-148.2	148.2	-50.1	50.1
		B	680.5	358.6	-161.0	-259.8	259.8	-29.3	29.3
		C	219.4	162.7	-28.3	-95.5	95.5	70.4	-70.4
8F	9F	A	615.5	346.7	-134.4	-240.5	240.5	-133.3	133.3
		B	886.5	671.7	-107.4	-389.5	389.5	-103.4	103.4
		C	307.5	295.6	-6.0	-150.8	150.8	213.2	-213.2
7F	8F	A	648.0	792.1	72.0	-357.8	357.8	-239.2	239.2
		B	976.0	1071.2	47.6	-508.6	508.6	-200.4	200.4
		C	324.4	324.0	-0.2	-161.1	161.1	401.8	-401.8
6F	7F	A	881.3	720.7	-80.3	-400.5	400.5	-413.5	413.5
		B	1276.8	1077.0	-99.9	-588.4	588.4	-247.8	247.8
		C	373.7	360.9	-6.4	-183.7	183.7	609.2	-609.2
5F	6F	A	1056.5	870.5	-93.0	-481.7	481.7	-598.1	598.1
		B	1454.8	1263.4	-95.7	-679.6	679.6	-308.8	308.8
		C	415.1	420.7	2.8	-209.0	209.0	839.5	-839.5
4F	5F	A	1012.9	1040.2	13.6	-507.0	507.0	-792.1	792.1
		B	1433.2	1408.3	-12.5	-701.6	701.6	-377.9	377.9
		C	420.0	487.6	33.8	-224.1	224.1	1087.1	-1087.1
3F	4F	A	808.2	905.5	48.6	-428.4	428.4	-982.0	982.0
		B	1286.6	1370.5	42.0	-664.3	664.3	-455.3	455.3
		C	360.8	463.2	51.2	-206.0	206.0	1338.0	-1338.0
2F	3F	A	872.2	1319.7	223.8	-548.0	548.0	-1163.6	1163.6
		B	1230.5	1552.6	161.1	-695.8	695.8	-529.6	529.6
		C	355.6	475.1	59.8	-207.7	207.7	1579.6	-1579.6
1F	2F	A	188.6	2380.6	1096.0	-567.8	567.8	-1317.8	1317.8
		B	722.3	3361.3	1319.5	-902.4	902.4	-601.7	601.7
		C	277.3	1142.5	432.6	-313.8	313.8	1797.3	-1797.3

==========


A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)

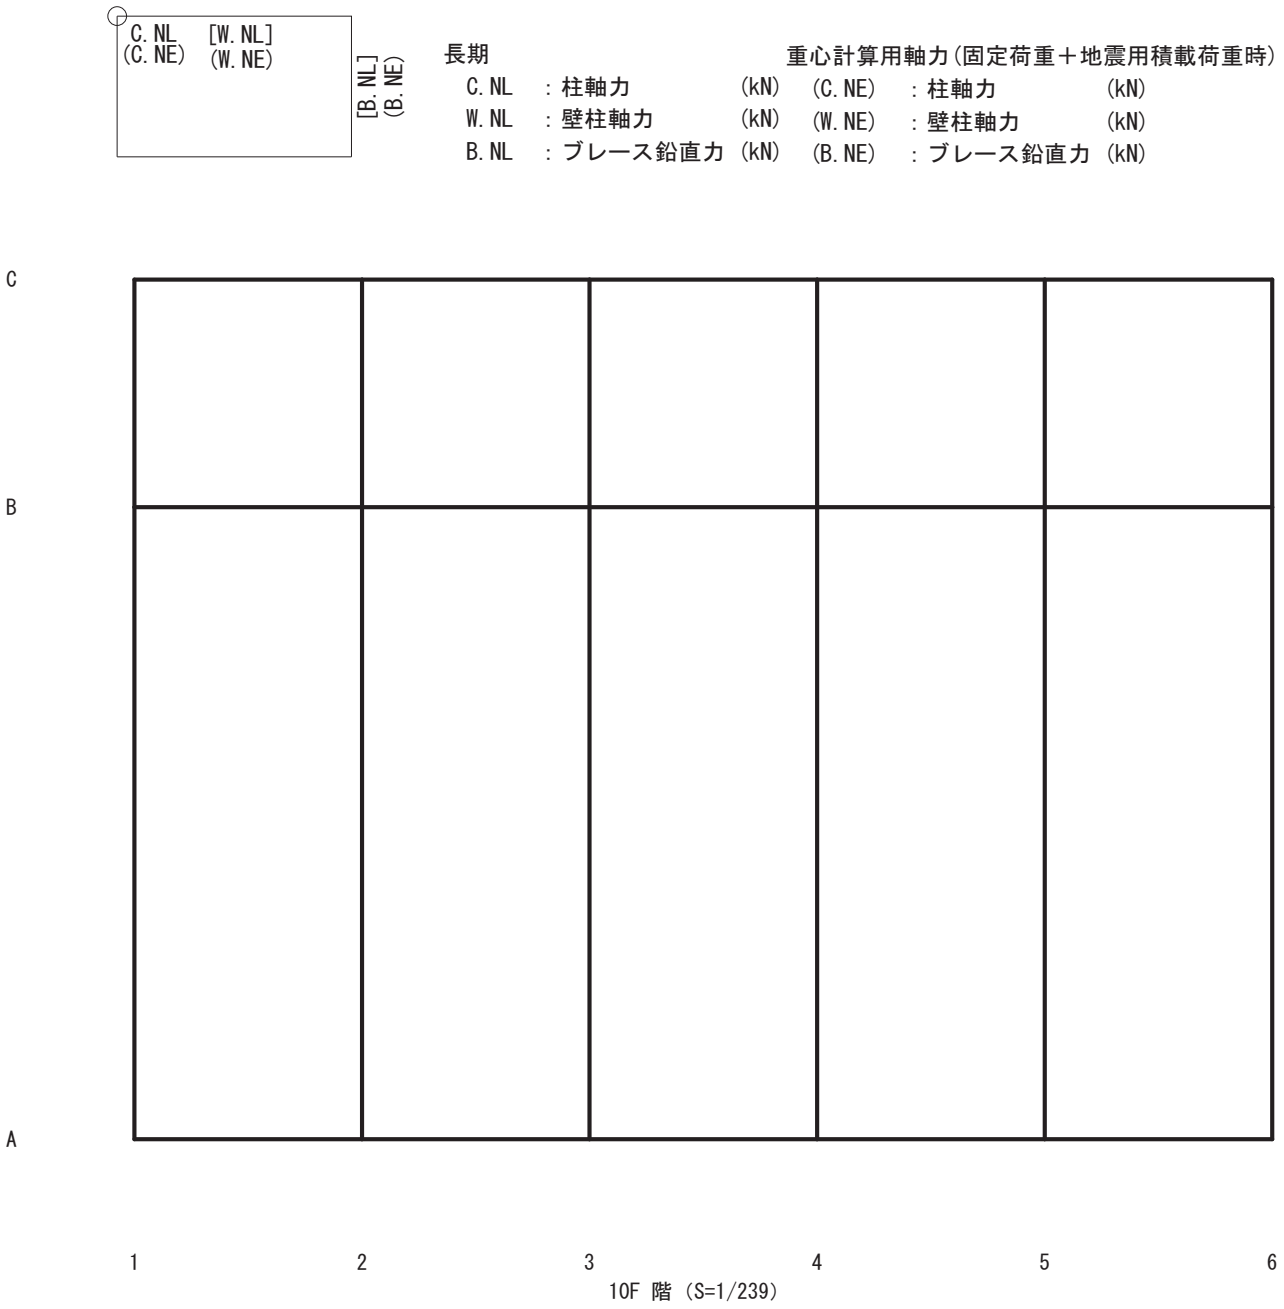


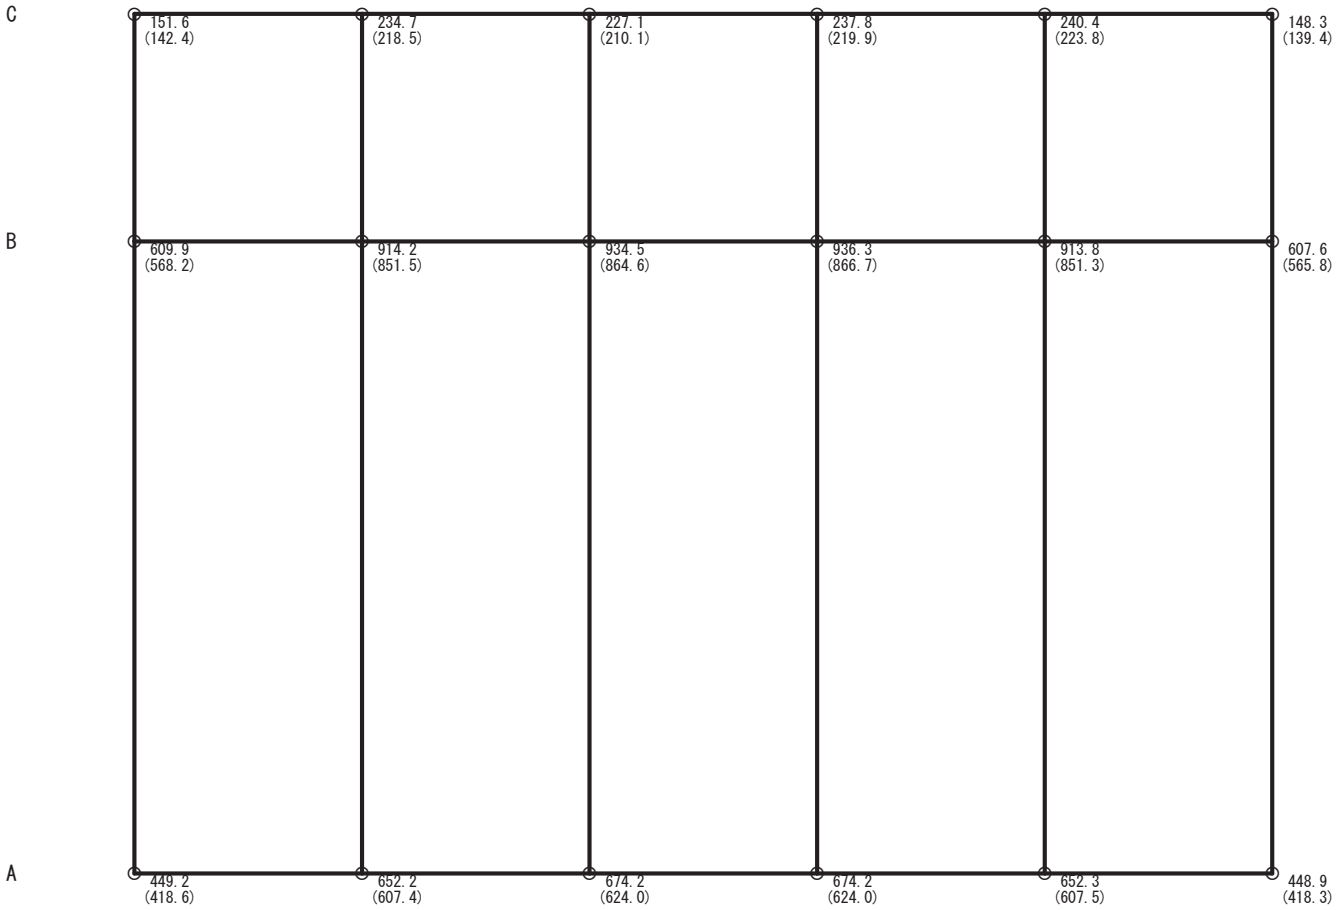
C
B
A
151.6
(142.4)
234.7
(218.5)
227.1
(210.1)
237.8
(219.9)
240.4
(223.8)
148.3
(139.4)
609.9
(568.2)
914.2
(851.5)
934.5
(864.6)
936.3
(866.7)
913.8
(851.3)
607.6
(565.8)
449.2
(418.6)
652.2
(607.4)
674.2
(624.0)
674.2
(624.0)
652.3
(607.5)
448.9
(418.3)
1
2
3
4
5
6


9F 階 (S=1/239)

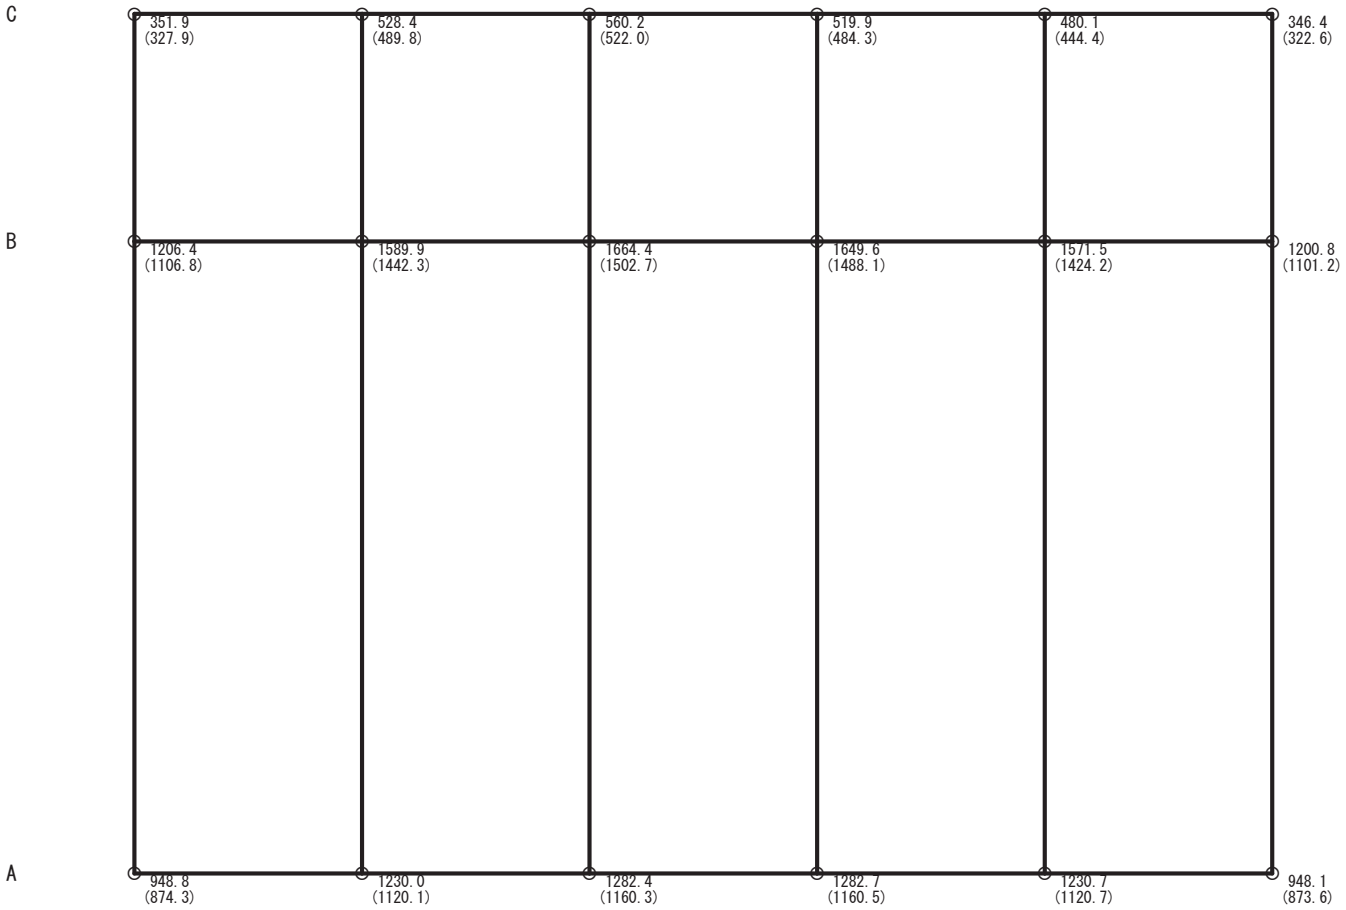
C
B
A
351.9
(327.9)
528.4
(489.8)
560.2
(522.0)
519.9
(484.3)
480.1
(444.4)
346.4
(322.6)
1206.4
(1106.8)
1589.9
(1442.3)
1664.4
(1502.7)
1649.6
(1488.1)
1571.5
(1424.2)
1200.8
(1101.2)
948.8
(874.3)
1230.0
(1120.1)
1282.4
(1160.3)
1282.7
(1160.5)
1230.7
(1120.7)
948.1
(873.6)
1
2
3
4
5
6


8F 階 (S=1/239)

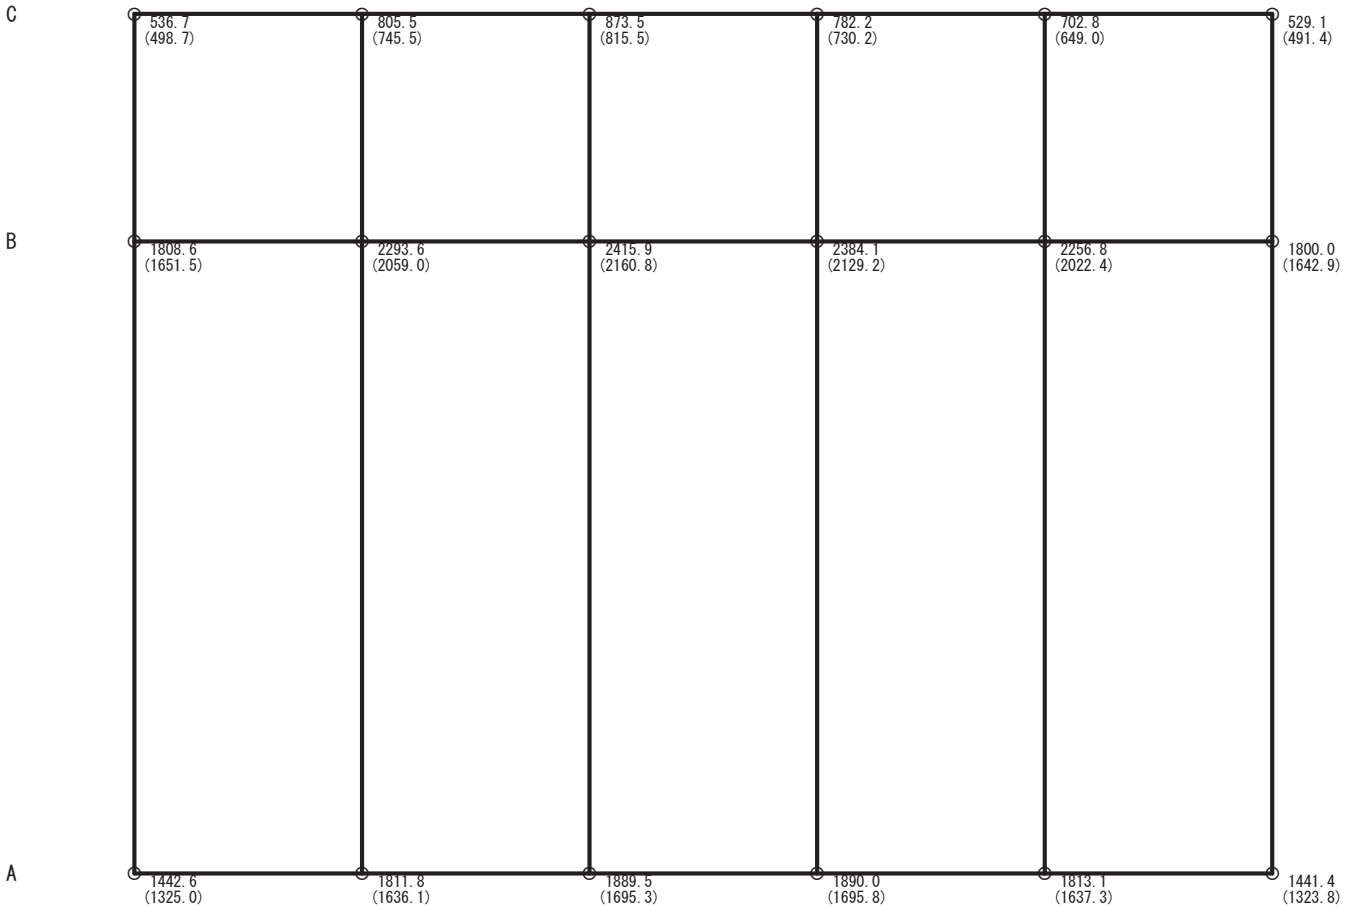
C
B
A
536.7
(498.7)
805.5
(745.5)
873.5
(815.5)
782.2
(730.2)
702.8
(649.0)
529.1
(491.4)
1808.6
(1651.5)
2293.6
(2059.0)
2415.9
(2160.8)
2384.1
(2129.2)
2256.8
(2022.4)
1800.0
(1642.9)
1442.6
(1325.0)
1811.8
(1636.1)
1889.5
(1695.3)
1890.0
(1695.8)
1813.1
(1637.3)
1441.4
(1323.8)
1
2
3
4
5
6


7F 階 (S=1/239)

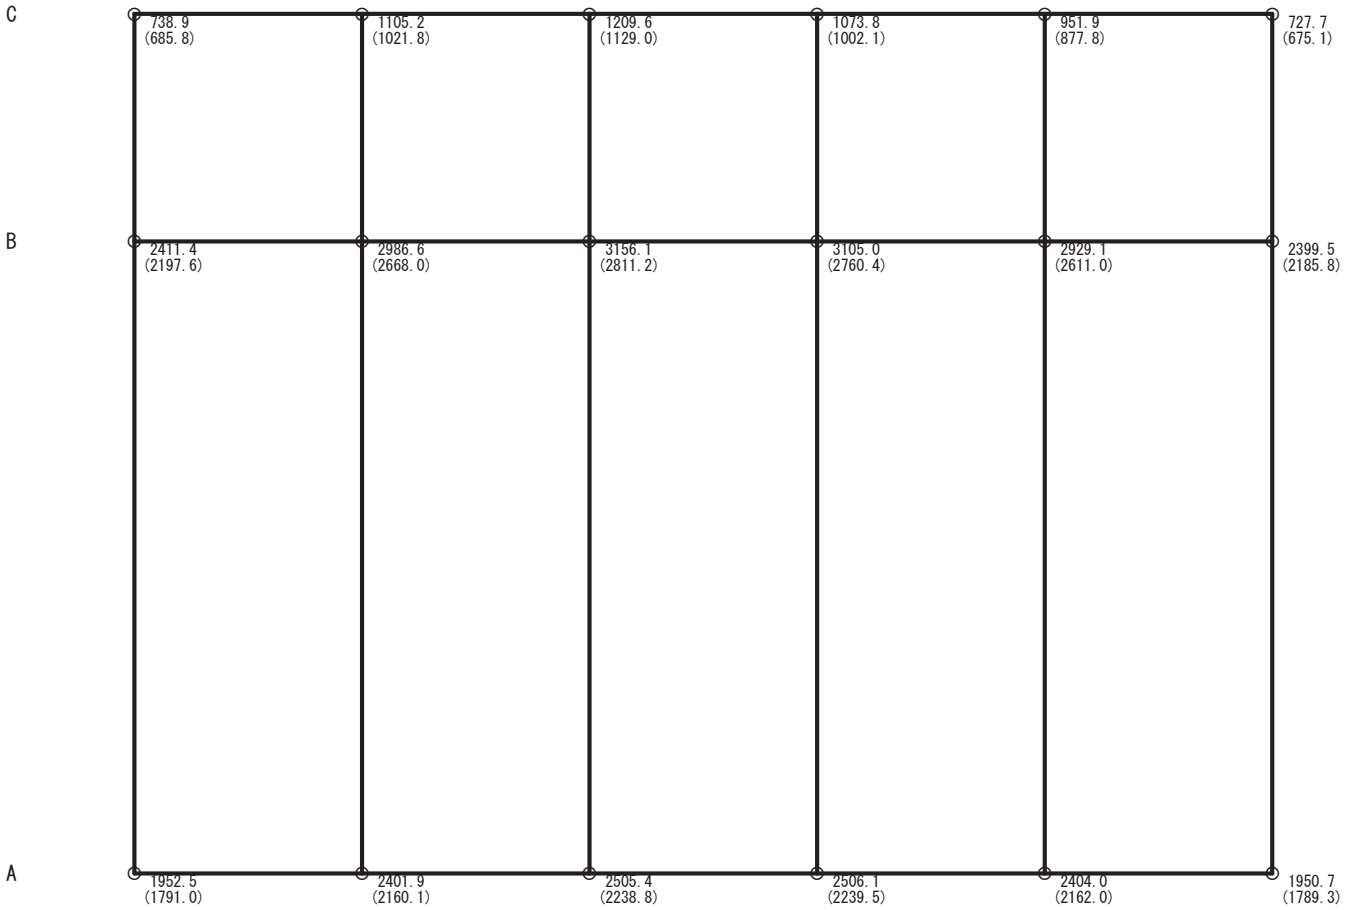
C
B
A
738.9
(685.8)
1105.2
(1021.8)
1209.6
(1129.0)
1073.8
(1002.1)
951.9
(877.8)
727.7
(675.1)
2411.4
(2197.6)
2986.6
(2668.0)
3156.1
(2811.2)
3105.0
(2760.4)
2929.1
(2611.0)
2399.5
(2185.8)
1952.5
(1791.0)
2401.9
(2160.1)
2505.4
(2238.8)
2506.1
(2239.5)
2404.0
(2162.0)
1950.7
(1789.3)
1
2
3
4
5
6


6F 階 (S=1/239)

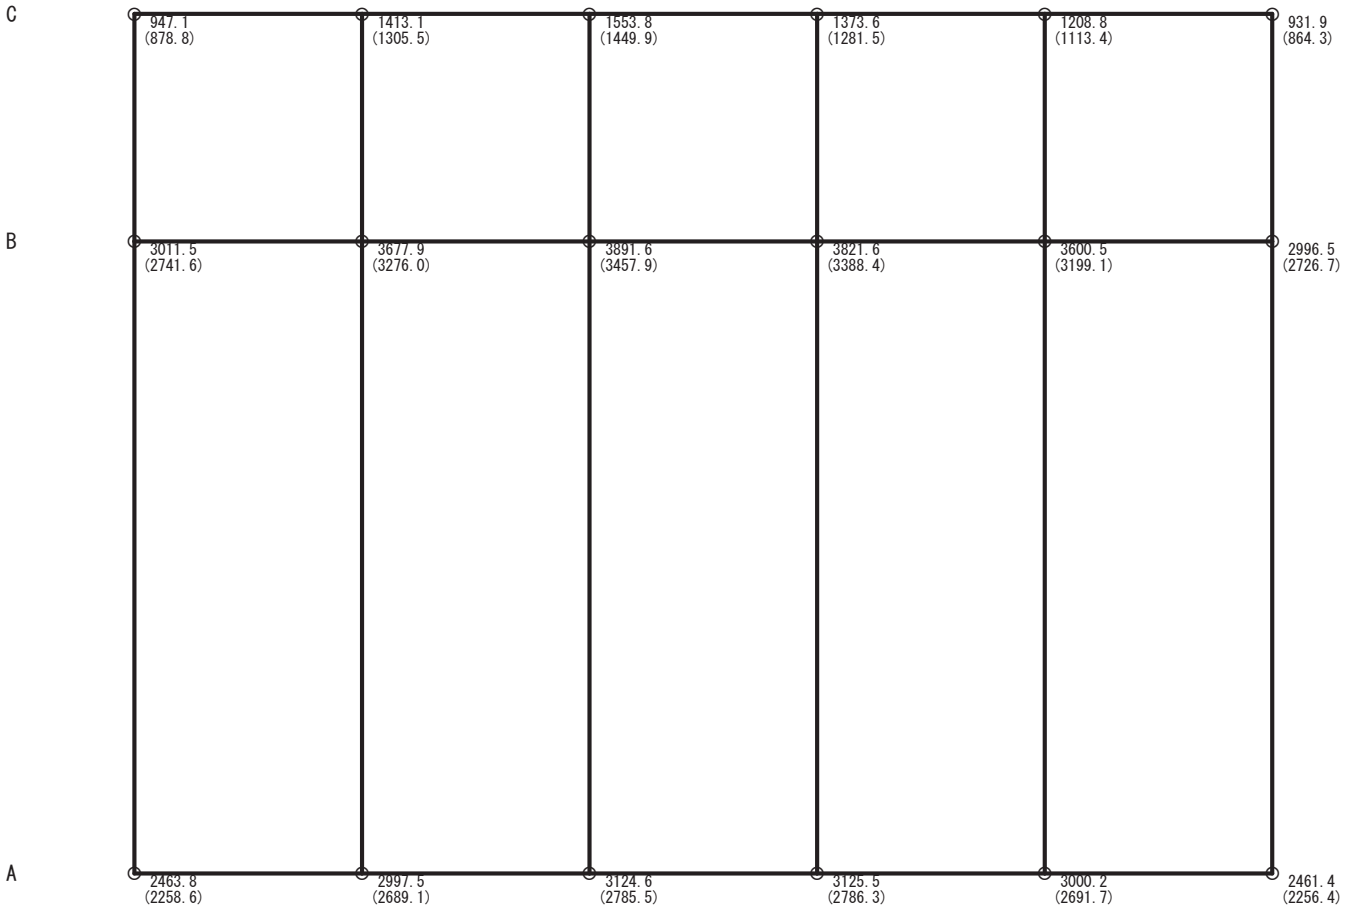
C
B
A
947.1
(878.8)
1413.1
(1305.5)
1553.8
(1449.9)
1373.6
(1281.5)
1208.8
(1113.4)
931.9
(864.3)
3011.5
(2741.6)
3677.9
(3276.0)
3891.6
(3457.9)
3821.6
(3388.4)
3600.5
(3199.1)
2996.5
(2726.7)
2463.8
(2258.6)
2997.5
(2689.1)
3124.6
(2785.5)
3125.5
(2786.3)
3000.2
(2691.7)
2461.4
(2256.4)
1
2
3
4
5
6


5F 階 (S=1/239)

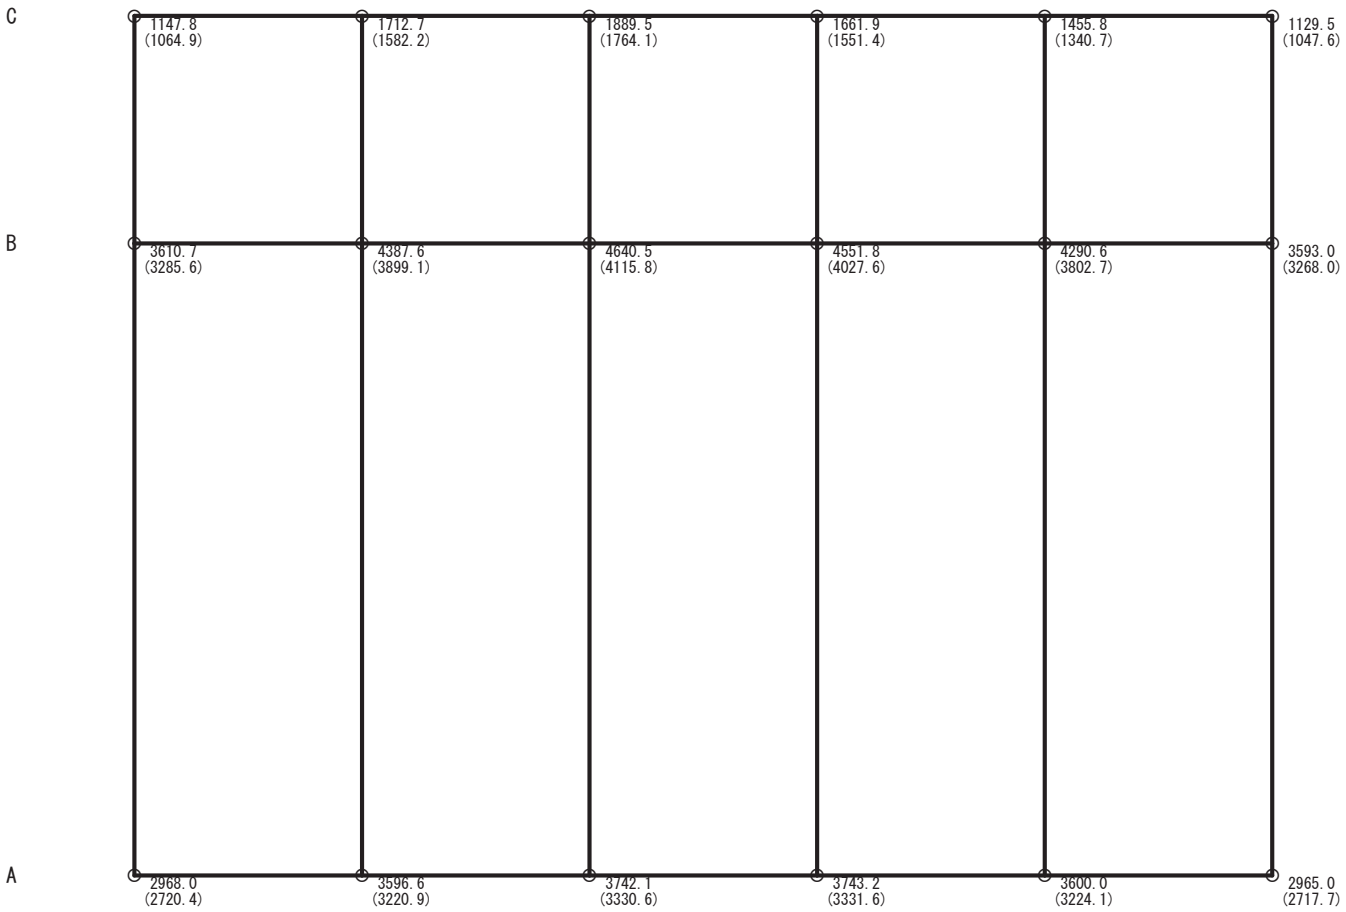
C
B
A
1147.8
(1064.9)
1712.7
(1582.2)
1889.5
(1764.1)
1661.9
(1551.4)
1455.8
(1340.7)
1129.5
(1047.6)
3610.7
(3285.6)
4387.6
(3899.1)
4640.5
(4115.8)
4551.8
(4027.6)
4290.6
(3802.7)
3593.0
(3268.0)
2968.0
(2720.4)
3596.6
(3220.9)
3742.1
(3330.6)
3743.2
(3331.6)
3600.0
(3224.1)
2965.0
(2717.7)
1
2
3
4
5
6


4F 階 (S=1/239)

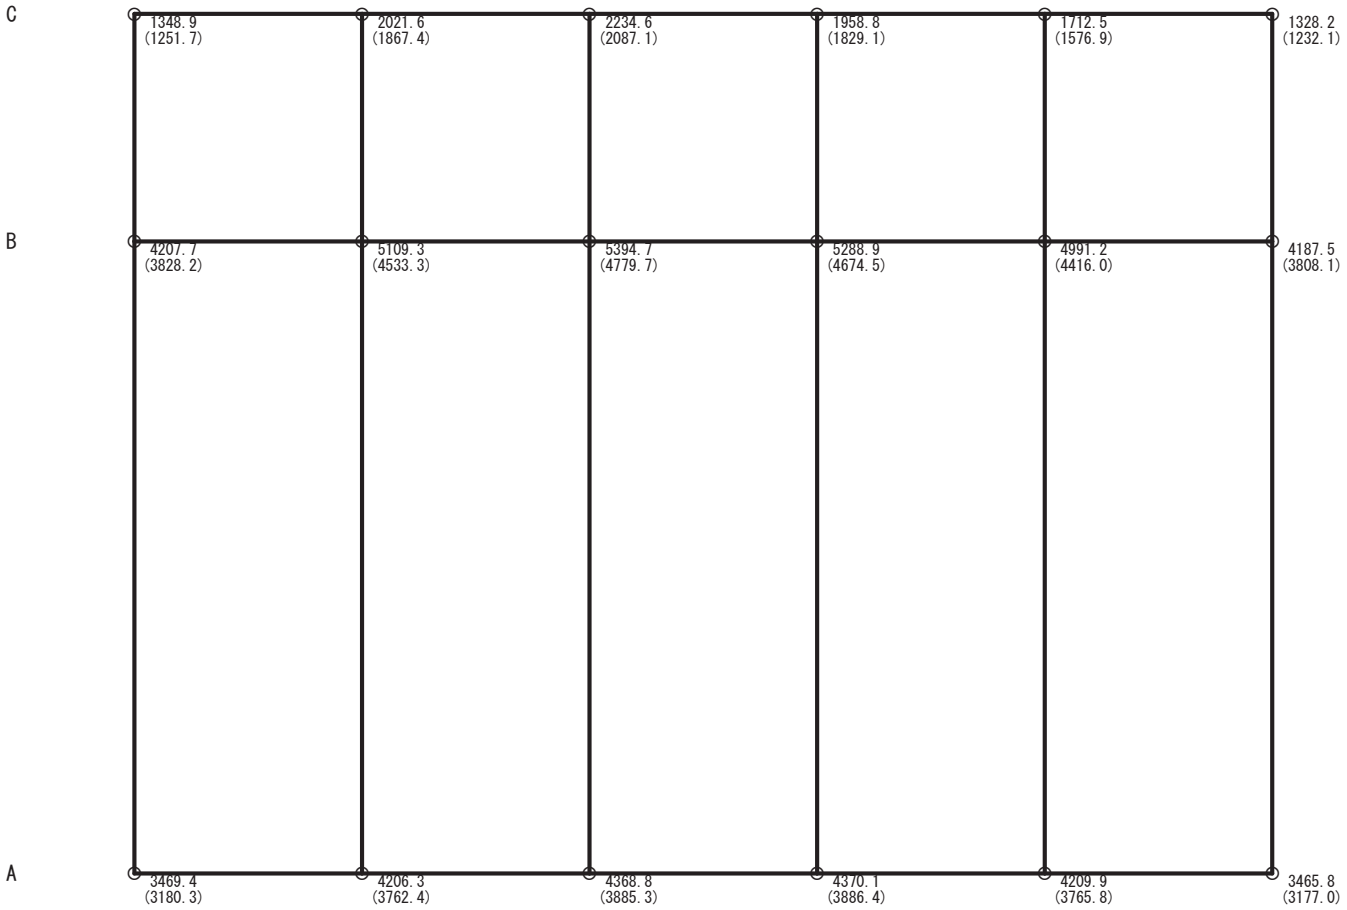
C
B
A
1348.9
(1251.7)
2021.6
(1867.4)
2234.6
(2087.1)
1958.8
(1829.1)
1712.5
(1576.9)
1328.2
(1232.1)
4207.7
(3828.2)
5109.3
(4533.3)
5394.7
(4779.7)
5288.9
(4674.5)
4991.2
(4416.0)
4187.5
(3808.1)
3469.4
(3180.3)
4206.3
(3762.4)
4368.8
(3885.3)
4370.1
(3886.4)
4209.9
(3765.8)
3465.8
(3177.0)
1
2
3
4
5
6


3F 階 (S=1/239)

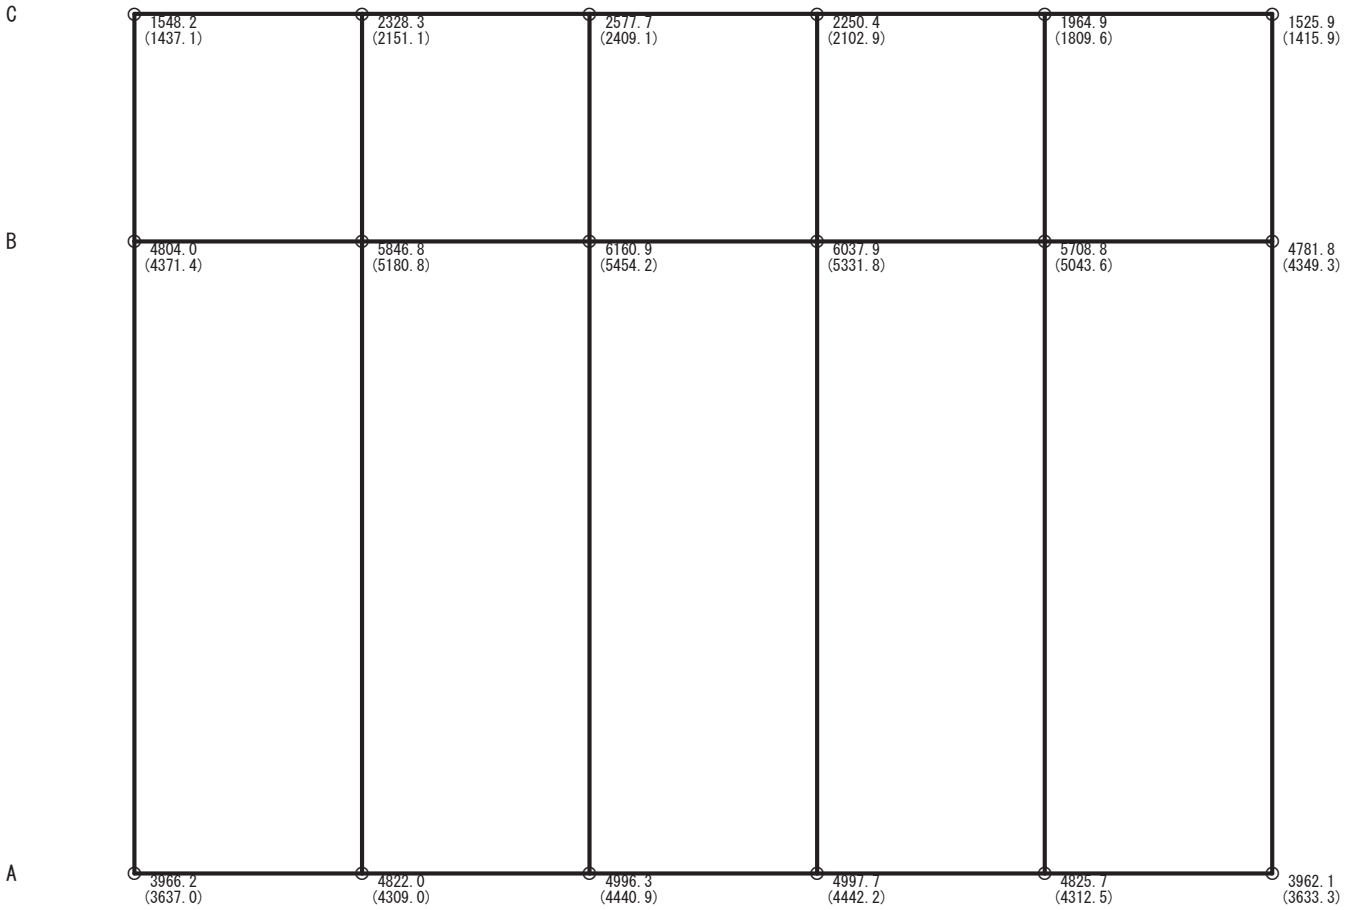
C
B
A
1548.2
(1437.1)
2328.3
(2151.1)
2577.7
(2409.1)
2250.4
(2102.9)
1964.9
(1809.6)
1525.9
(1415.9)
4804.0
(4371.4)
5846.8
(5180.8)
6160.9
(5454.2)
6037.9
(5331.8)
5708.8
(5043.6)
4781.8
(4349.3)
3966.2
(3637.0)
4822.0
(4309.0)
4996.3
(4440.9)
4997.7
(4442.2)
4825.7
(4312.5)
3962.1
(3633.3)
1
2
3
4
5
6

2F 階 (S=1/239)

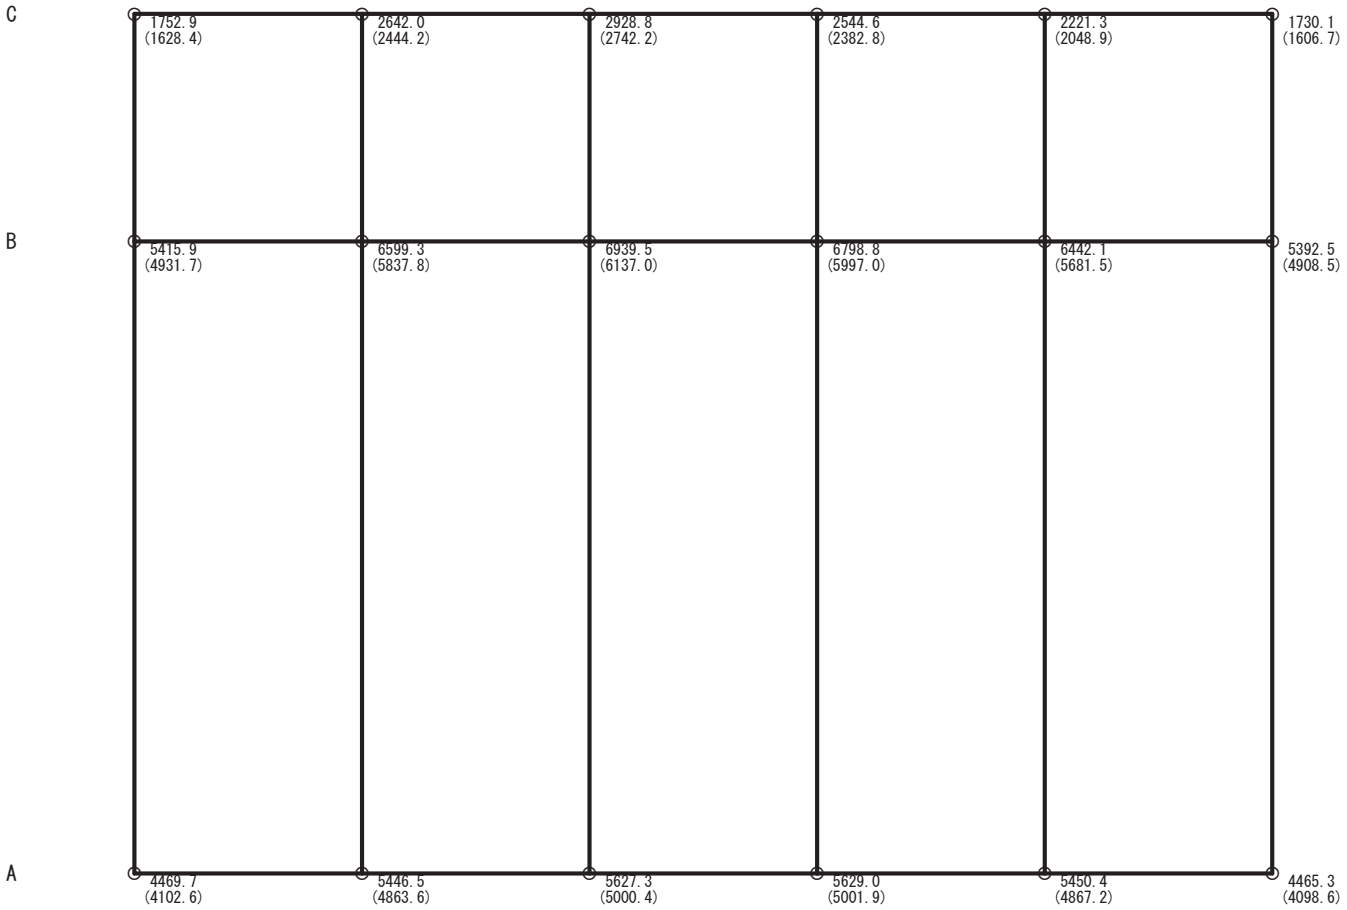
C
B
A
1752.9
(1628.4)
2642.0
(2444.2)
2928.8
(2742.2)
2544.6
(2382.8)
2221.3
(2048.9)
1730.1
(1606.7)
5415.9
(4931.7)
6599.3
(5837.8)
6939.5
(6137.0)
6798.8
(5997.0)
6442.1
(5681.5)
5392.5
(4908.5)
4469.7
(4102.6)
5446.5
(4863.6)
5627.3
(5000.4)
5629.0
(5001.9)
5450.4
(4867.2)
4465.3
(4098.6)
1
2
3
4
5
6

1F 階 (S=1/239)

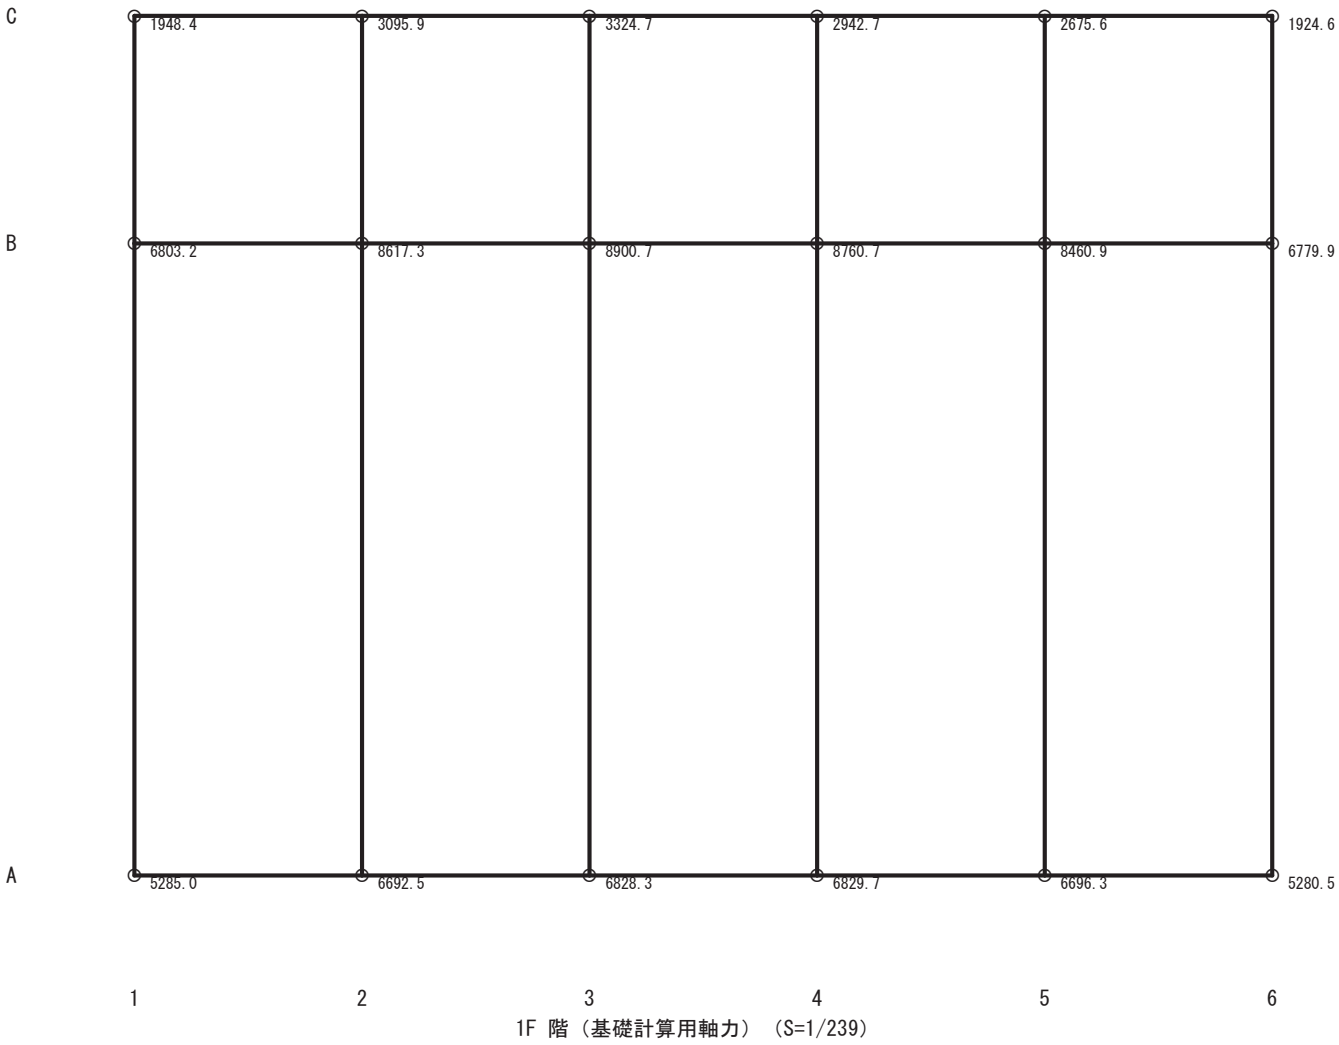

1F 階（基礎計算用軸力）（S=1/239）

A-2.4.2 長期柱軸力表　(kN)

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

9F　階

	1	2	3	4	5	6
C	151.58 (142.44)	234.67 (218.49)	227.12 (210.07)	237.84 (219.95)	240.44 (223.84)	148.32 (139.37)
B	609.95 (568.15)	914.24 (851.46)	934.49 (864.59)	936.31 (866.70)	913.75 (851.29)	607.62 (565.83)
A	449.18 (418.55)	652.20 (607.41)	674.20 (624.00)	674.18 (623.95)	652.35 (607.52)	448.91 (418.30)

8F　階

	1	2	3	4	5	6
C	351.94 (327.90)	528.37 (489.84)	560.22 (522.03)	519.93 (484.32)	480.12 (444.45)	346.39 (322.64)
B	1206.42 (1106.78)	1589.93 (1442.32)	1664.42 (1502.69)	1649.59 (1488.08)	1571.54 (1424.21)	1200.80 (1101.18)
A	948.82 (874.27)	1230.01 (1120.05)	1282.44 (1160.26)	1282.67 (1160.46)	1230.70 (1120.68)	948.06 (873.57)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	536.72 (498.67)	805.52 (745.51)	873.51 (815.51)	782.20 (730.18)	702.84 (649.02)	529.12 (491.44)
B	1808.61 (1651.50)	2293.62 (2058.96)	2415.92 (2160.85)	2384.10 (2129.18)	2256.82 (2022.40)	1799.98 (1642.92)

	1	2	3	4	5	6
A	1442.62 (1324.97)	1811.85 (1636.14)	1889.47 (1695.35)	1889.96 (1695.79)	1813.12 (1637.32)	1441.36 (1323.80)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	738.92 (685.78)	1105.20 (1021.83)	1209.59 (1129.00)	1073.76 (1002.08)	951.90 (877.76)	727.67 (675.09)
B	2411.38 (2197.59)	2986.58 (2668.04)	3156.06 (2811.20)	3104.95 (2760.40)	2929.10 (2610.96)	2399.51 (2185.79)
A	1952.49 (1790.97)	2401.95 (2160.14)	2505.36 (2238.77)	2506.11 (2239.46)	2404.00 (2162.05)	1950.69 (1789.30)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	947.12 (878.76)	1413.11 (1305.49)	1553.76 (1449.89)	1373.62 (1281.54)	1208.78 (1113.44)	931.89 (864.31)
B	3011.48 (2741.63)	3677.85 (3275.96)	3891.57 (3457.91)	3821.62 (3388.38)	3600.47 (3199.11)	2996.48 (2726.73)
A	2463.77 (2258.57)	2997.51 (2689.12)	3124.61 (2785.46)	3125.51 (2786.27)	3000.24 (2691.66)	2461.40 (2256.38)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1147.84 (1064.94)	1712.75 (1582.19)	1889.55 (1764.15)	1661.93 (1551.40)	1455.79 (1340.68)	1129.54 (1047.58)
B	3610.72 (3285.64)	4387.58 (3899.09)	4640.49 (4115.82)	4551.75 (4027.56)	4290.56 (3802.68)	3593.01 (3268.04)
A	2967.96 (2720.37)	3596.57 (3220.92)	3742.15 (3330.63)	3743.21 (3331.60)	3599.97 (3224.08)	2965.02 (2717.66)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1348.88 (1251.70)	2021.59 (1867.44)	2234.62 (2087.07)	1958.77 (1829.14)	1712.52 (1576.94)	1328.20 (1232.08)
B	4207.69 (3828.25)	5109.26 (4533.28)	5394.73 (4779.74)	5288.87 (4674.52)	4991.17 (4415.97)	4187.46 (3808.12)
A	3469.36 (3180.31)	4206.33 (3762.42)	4368.78 (3885.26)	4370.08 (3886.44)	4209.92 (3765.76)	3465.83 (3177.05)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1548.23 (1437.13)	2328.25 (2151.05)	2577.72 (2409.10)	2250.37 (2102.94)	1964.90 (1809.56)	1525.86 (1415.90)
B	4803.99 (4371.39)	5846.80 (5180.79)	6160.92 (5454.20)	6037.85 (5331.80)	5708.75 (5043.57)	4781.77 (4349.28)
A	3966.16 (3637.05)	4822.00 (4309.02)	4996.27 (4440.89)	4997.70 (4442.20)	4825.69 (4312.45)	3962.09 (3633.28)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1752.88 (1628.41)	2642.00 (2444.23)	2928.84 (2742.23)	2544.58 (2382.77)	2221.34 (2048.93)	1730.07 (1606.74)
B	5415.90 (4931.72)	6599.25 (5837.84)	6939.46 (6137.04)	6798.83 (5996.97)	6442.13 (5681.45)	5392.55 (4908.48)
A	4469.67 (4102.61)	5446.48 (4863.55)	5627.33 (5000.40)	5628.98 (5001.91)	5450.36 (4867.17)	4465.33 (4098.58)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	1948.36	3095.88	3324.69	2942.70	2675.63	1924.56
B	6803.25	8617.31	8900.66	8760.71	8460.94	6779.87
A	5285.03	6692.49	6828.27	6829.68	6696.27	5280.50

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担


A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角

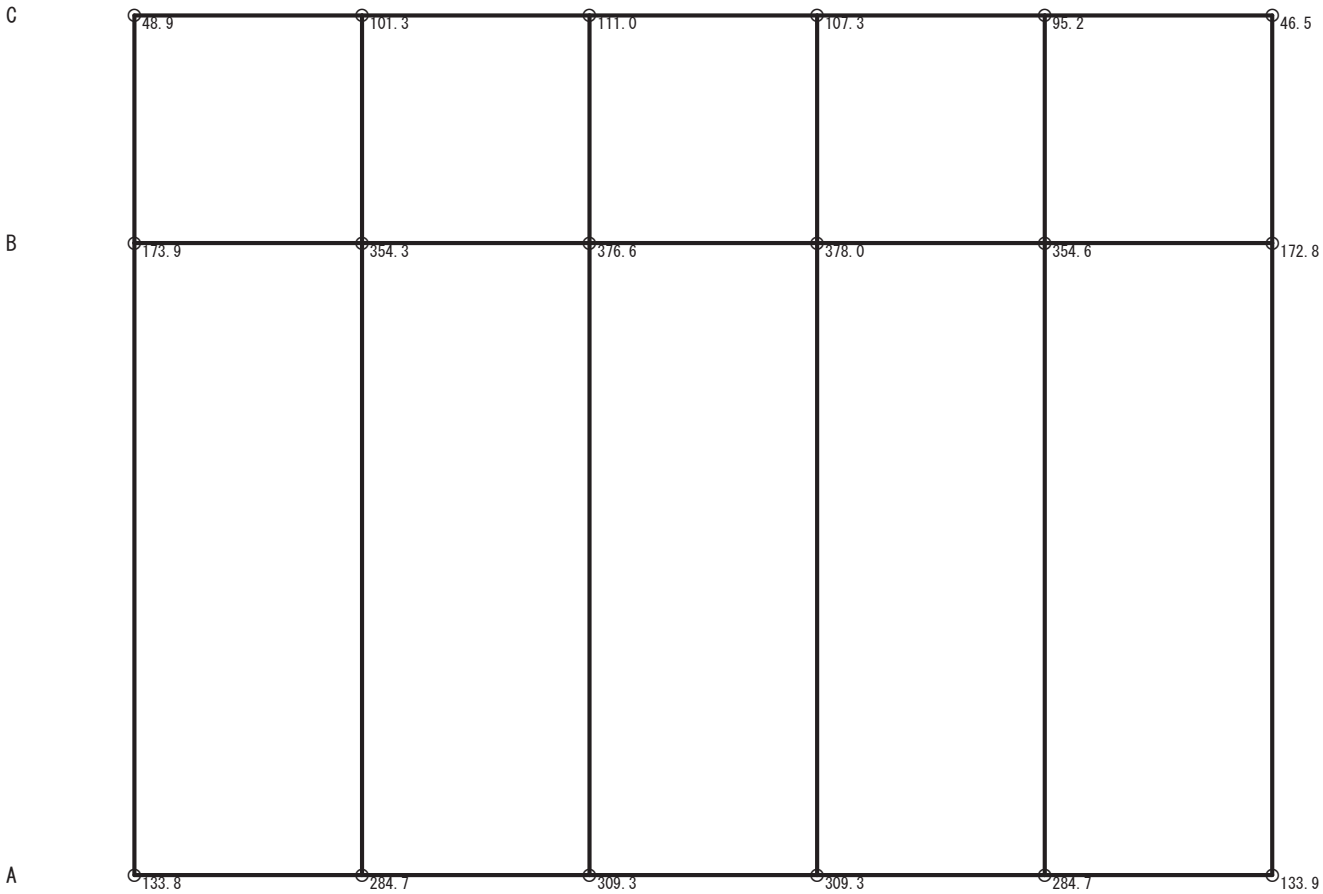


9F 階　〈X方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	510.29	(13.5)	510.29	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1810.03	(47.9)	1810.03	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1455.73	(38.6)	1455.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3776.04	(100.0)	3776.04	0.00	(100.0)	(0.0)

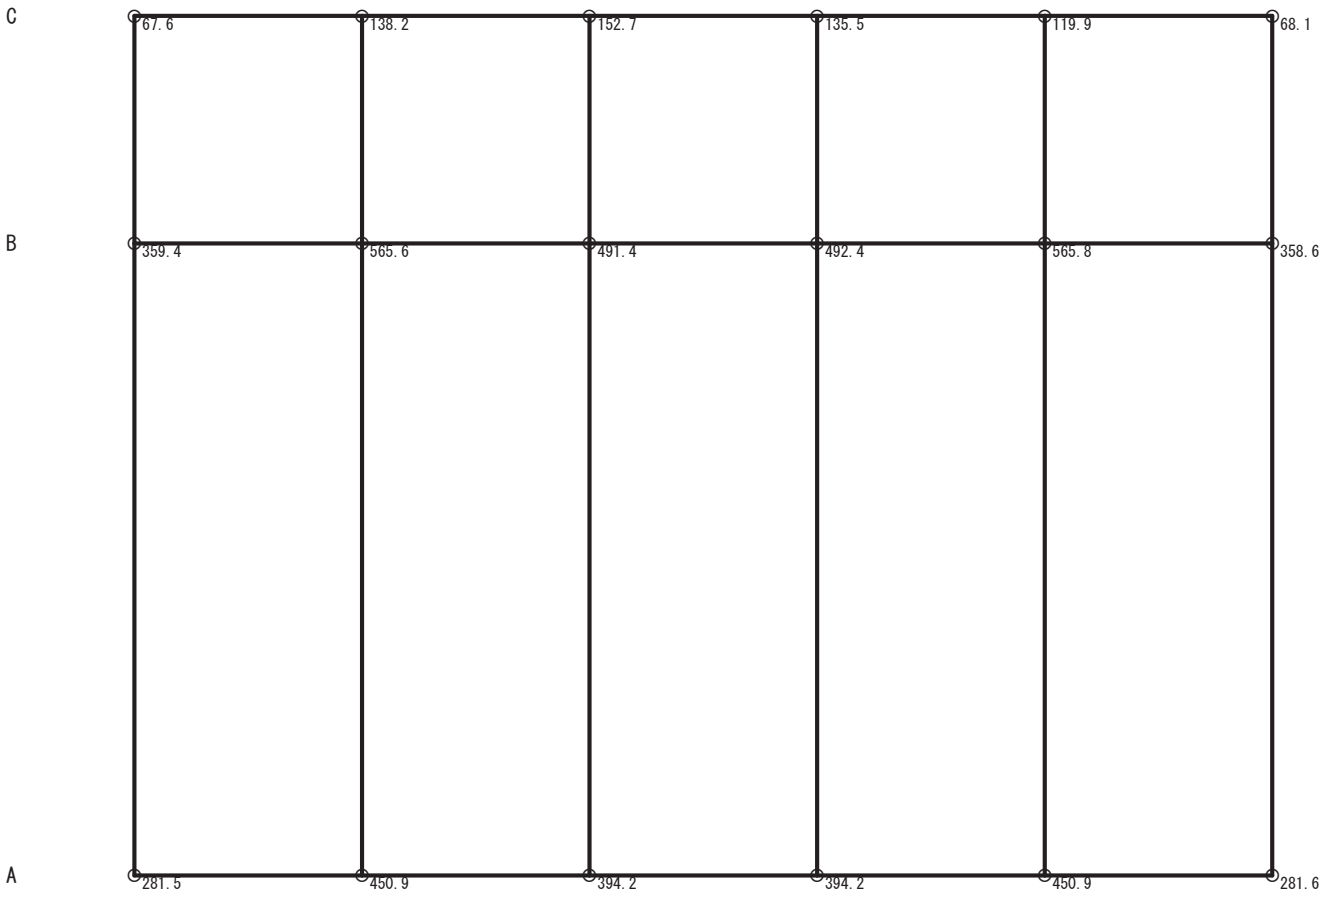


8F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	682.07	(11.8)	682.07	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2833.20	(49.1)	2833.20	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2253.26	(39.1)	2253.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5768.53	(100.0)	5768.53	0.00	(100.0)	(0.0)

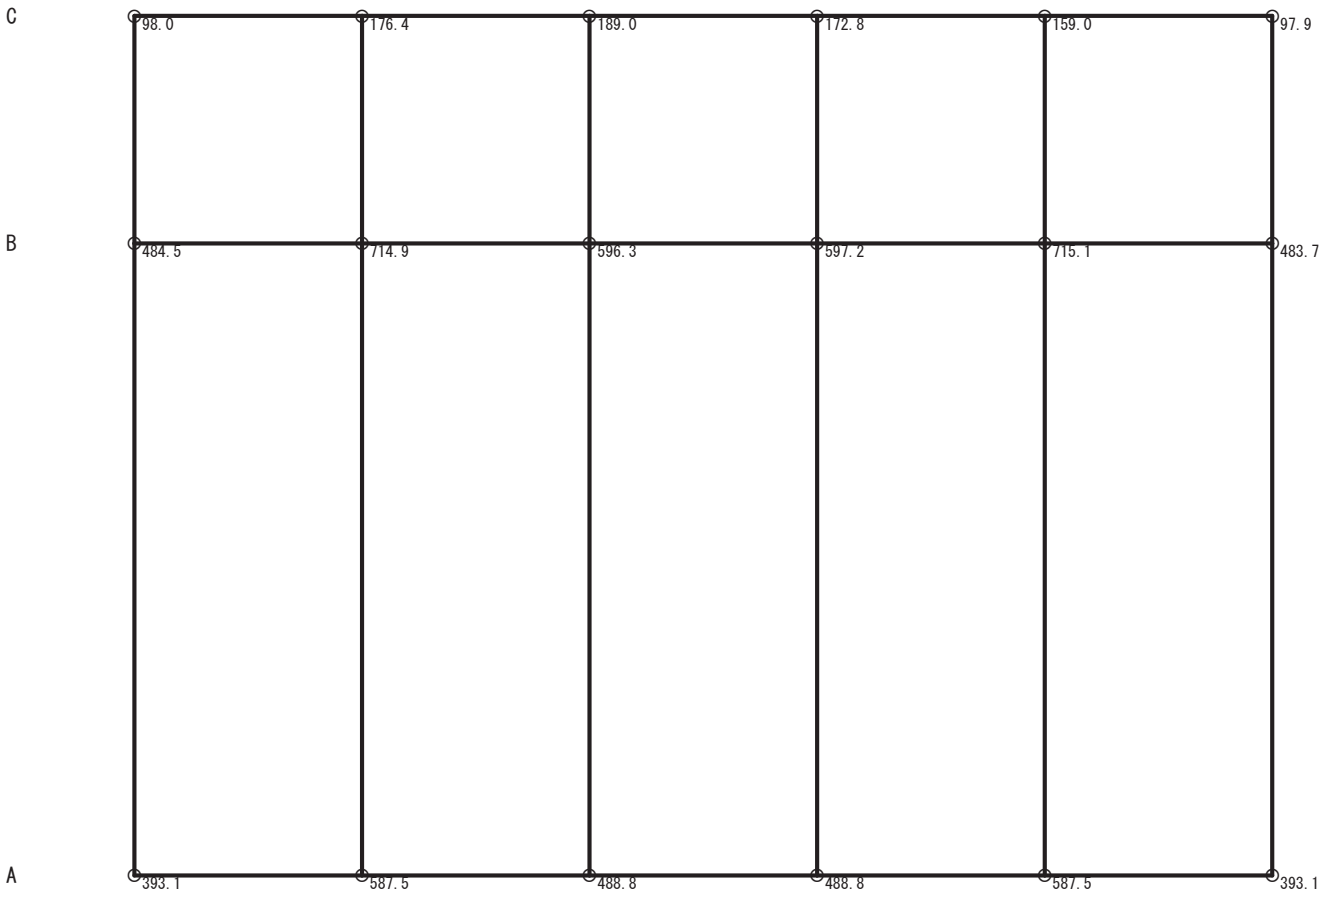


7F 階　〈X方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	893.19	(12.0)	893.19	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3591.62	(48.4)	3591.62	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2938.95	(39.6)	2938.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7423.77	(100.0)	7423.77	0.00	(100.0)	(0.0)

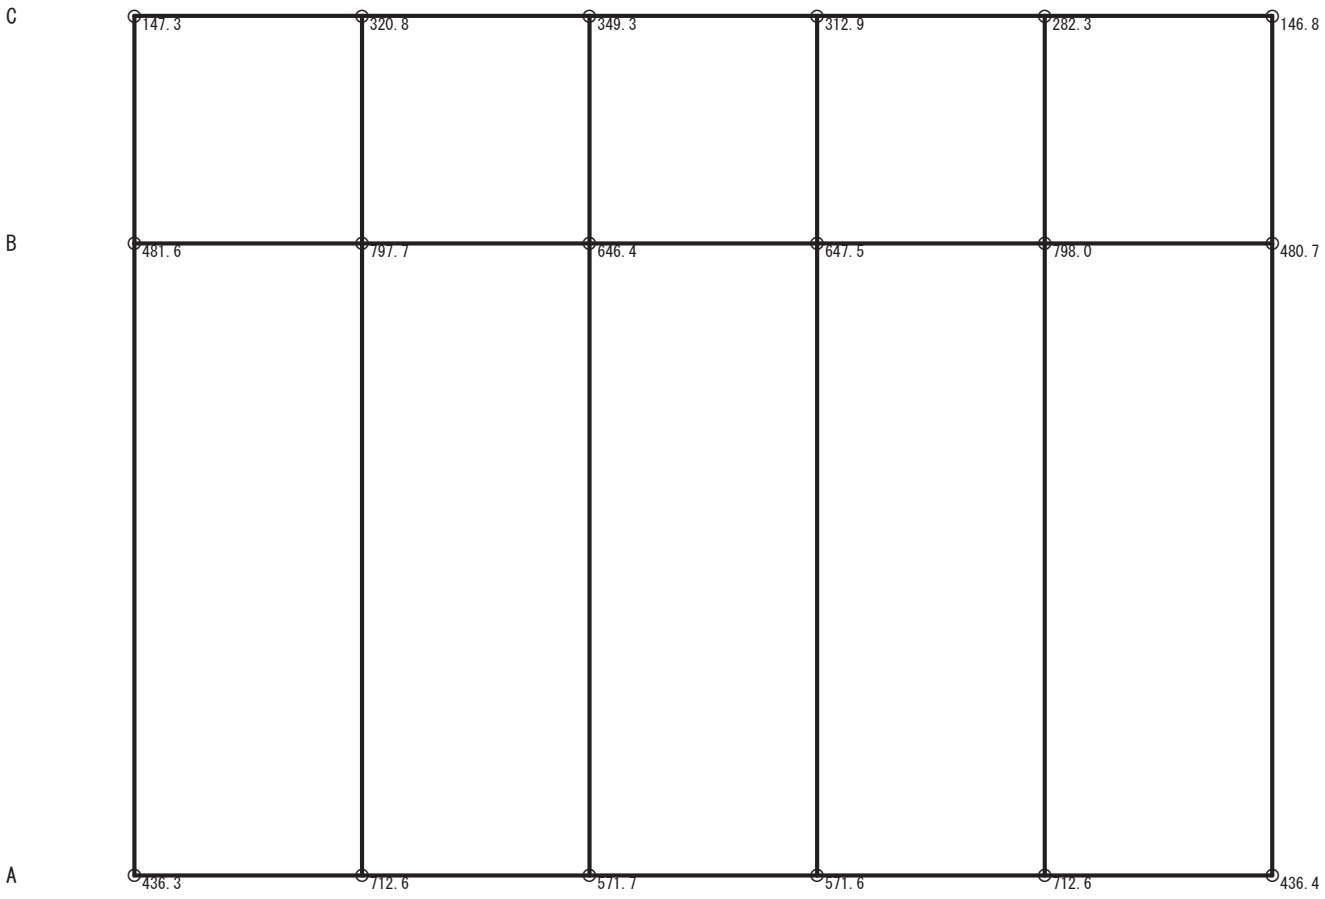


6F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1559.37	(17.6)	1559.37	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3851.83	(43.5)	3851.83	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3441.25	(38.9)	3441.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8852.45	(100.0)	8852.45	0.00	(100.0)	(0.0)

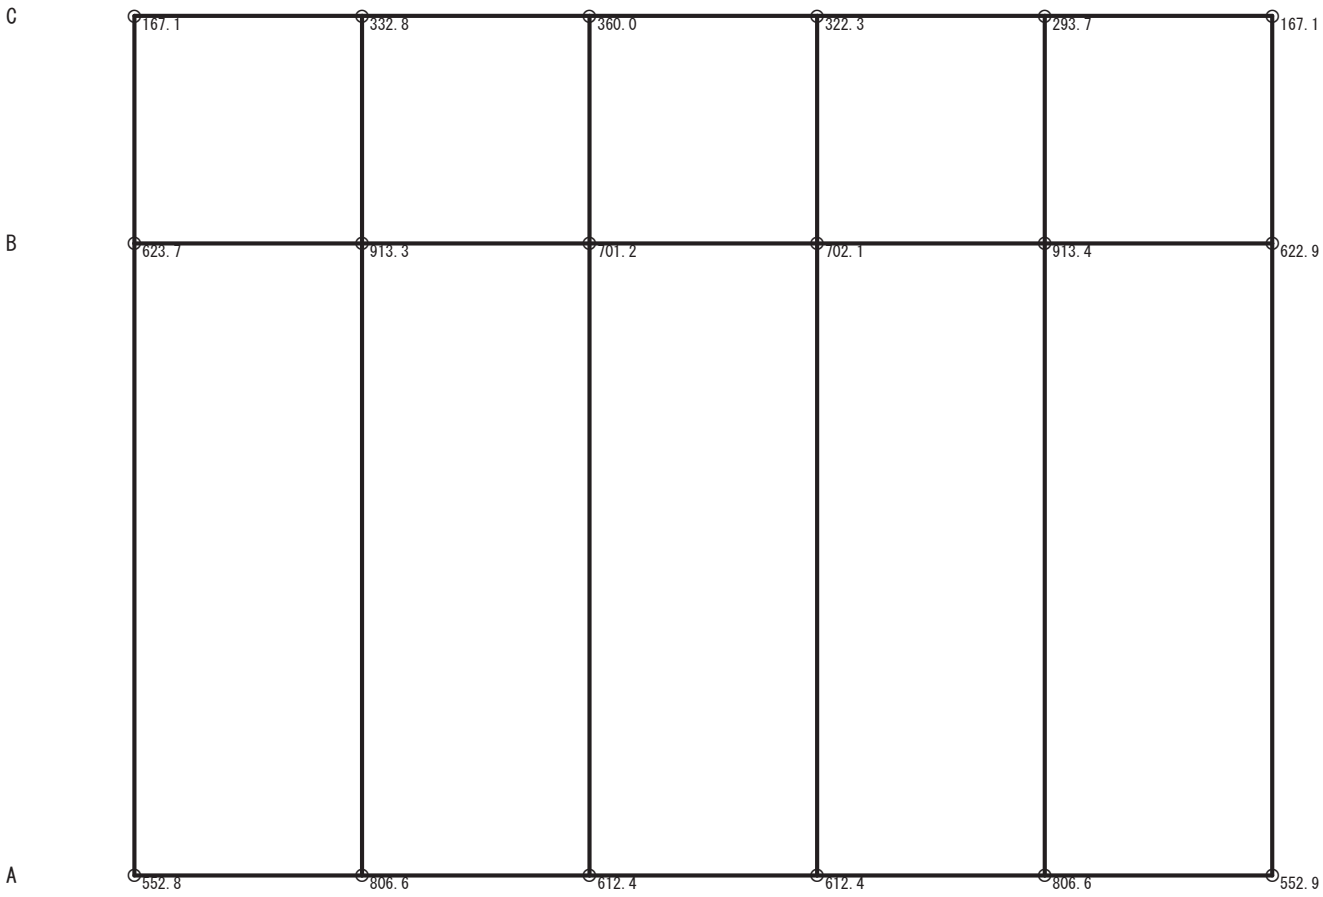


5F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1643.02	(16.3)	1643.02	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4476.58	(44.5)	4476.58	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3943.71	(39.2)	3943.71	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10063.31	(100.0)	10063.31	0.00	(100.0)	(0.0)

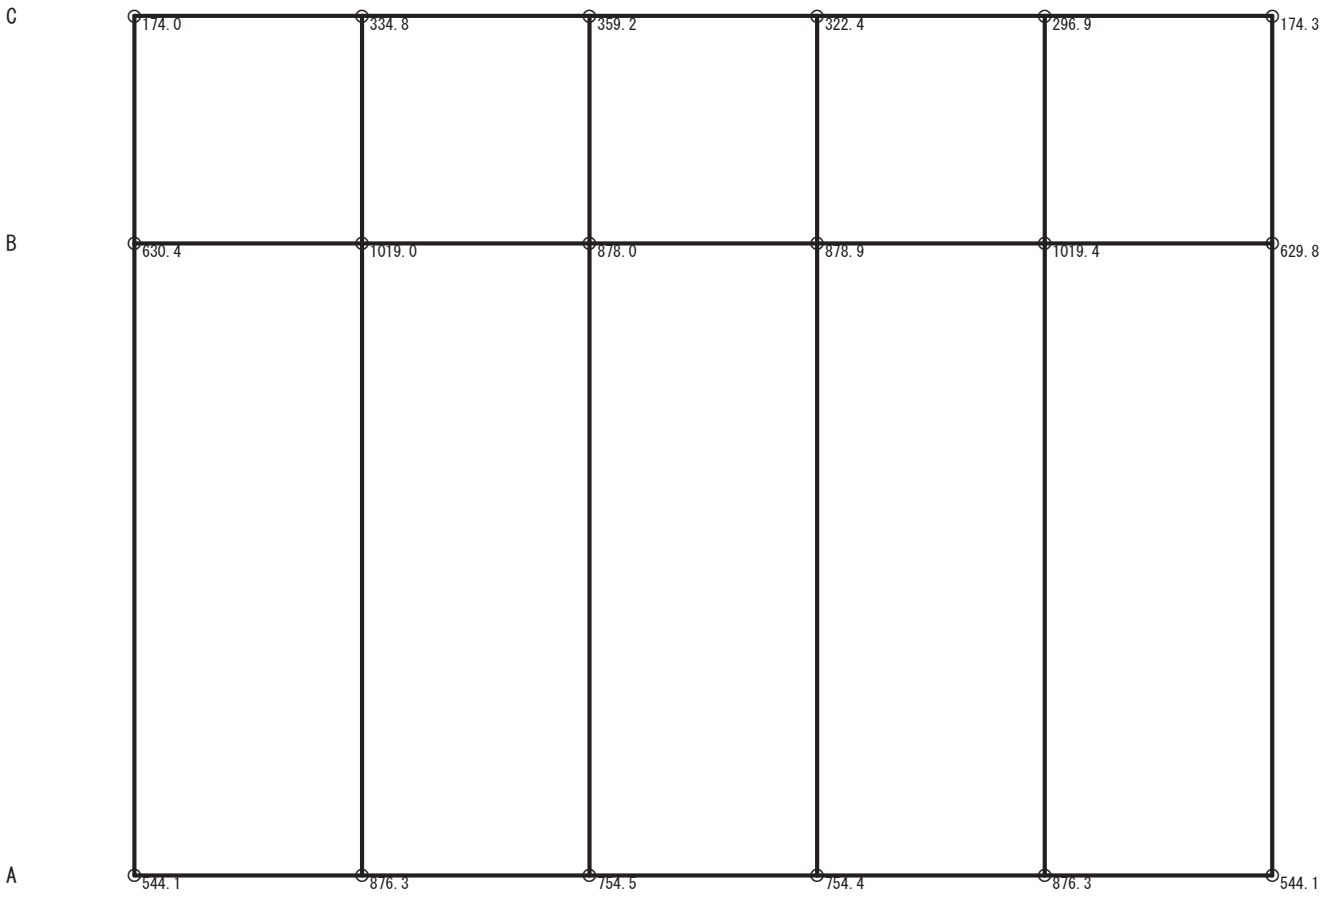


4F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1661.55	(15.0)	1661.55	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5055.53	(45.7)	5055.53	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4349.72	(39.3)	4349.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11066.80	(100.0)	11066.80	0.00	(100.0)	(0.0)

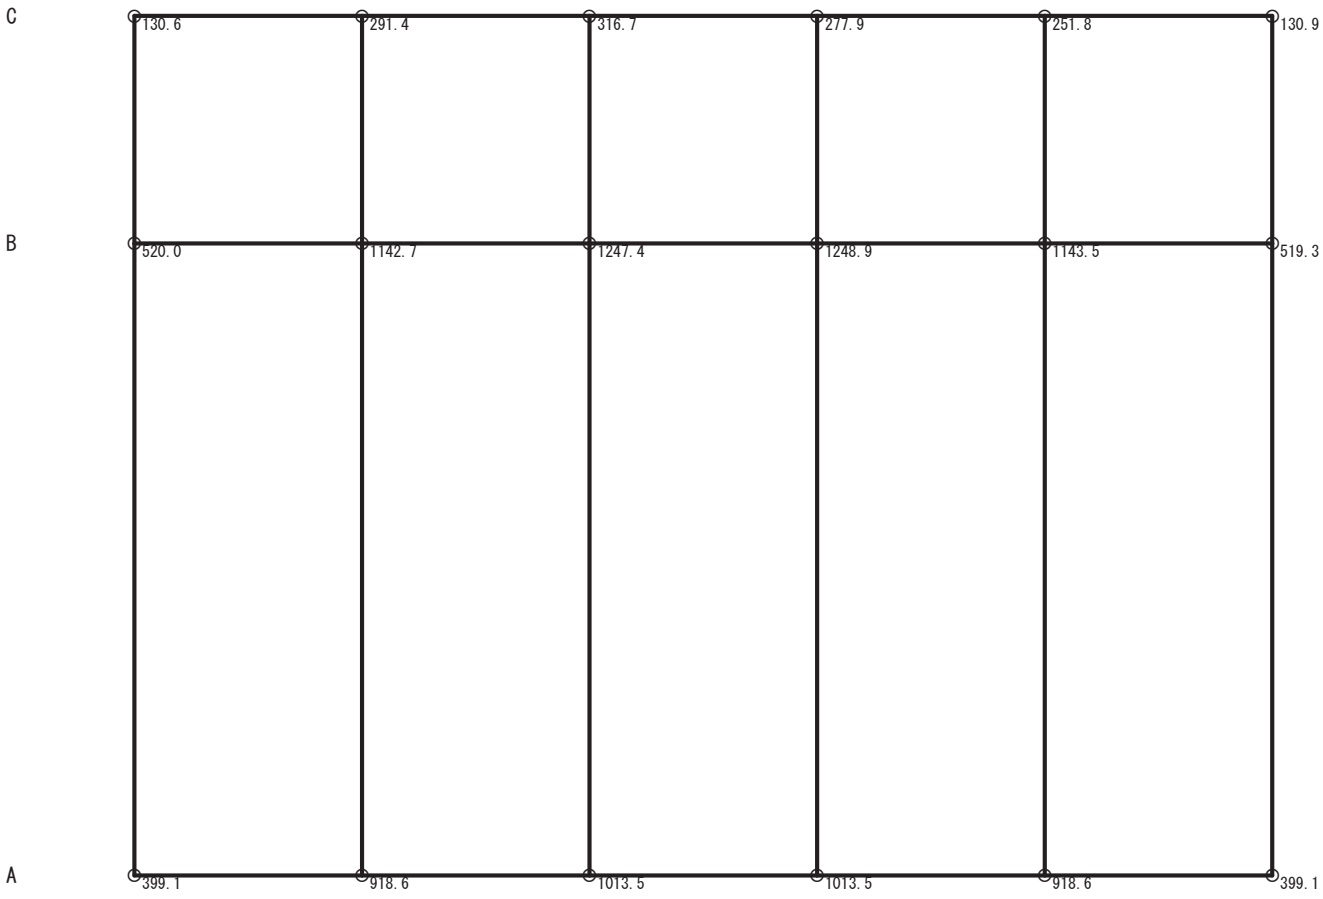


3F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1399.26	(11.8)	1399.26	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5821.83	(49.0)	5821.83	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4662.43	(39.2)	4662.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11883.52	(100.0)	11883.52	0.00	(100.0)	(0.0)

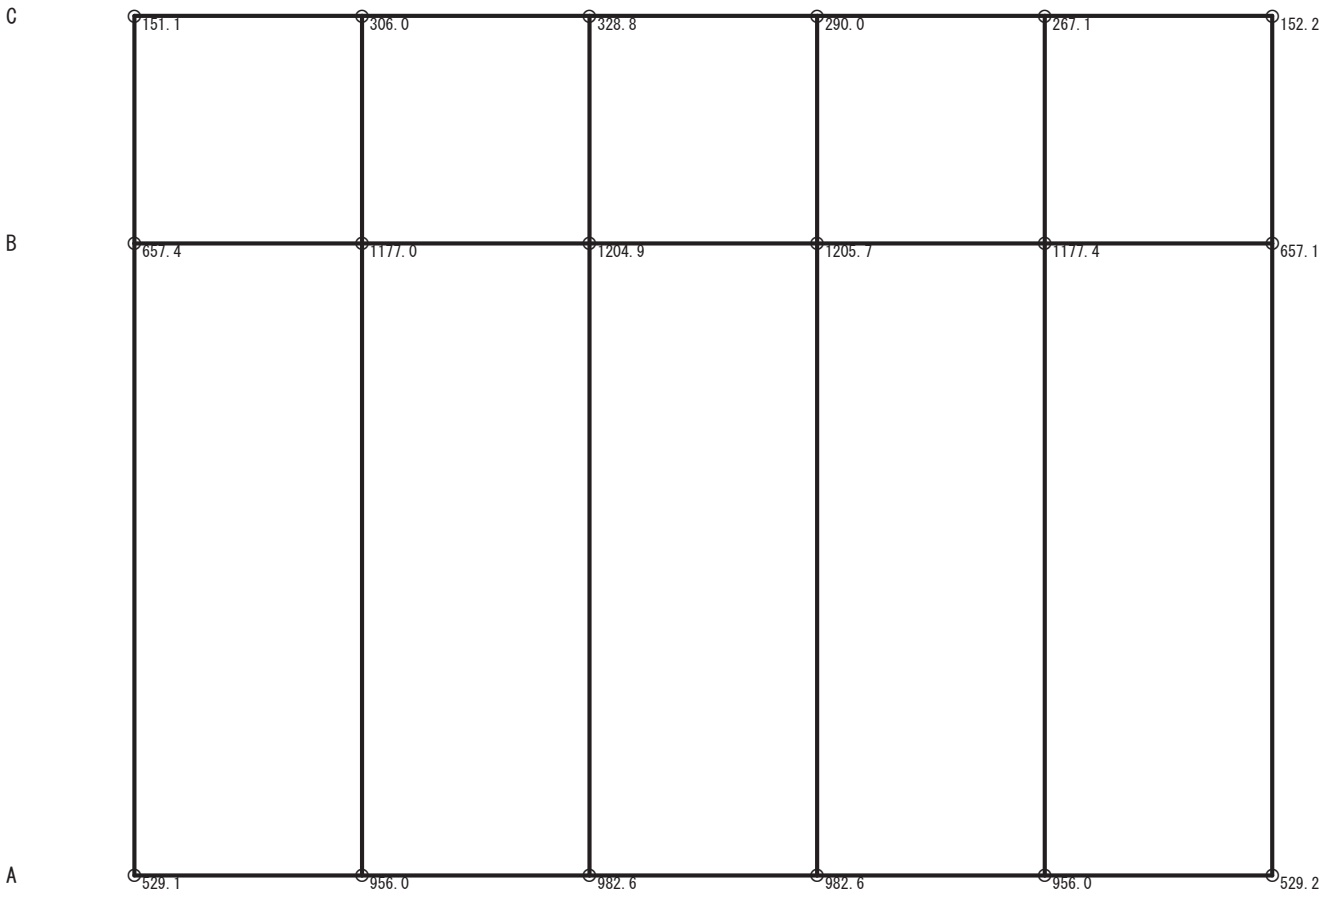

2F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1495.34	(12.0)	1495.34	0.00	(100.0)	(0.0)
B	6079.51	(48.6)	6079.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4935.50	(39.5)	4935.50	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12510.35	(100.0)	12510.35	0.00	(100.0)	(0.0)

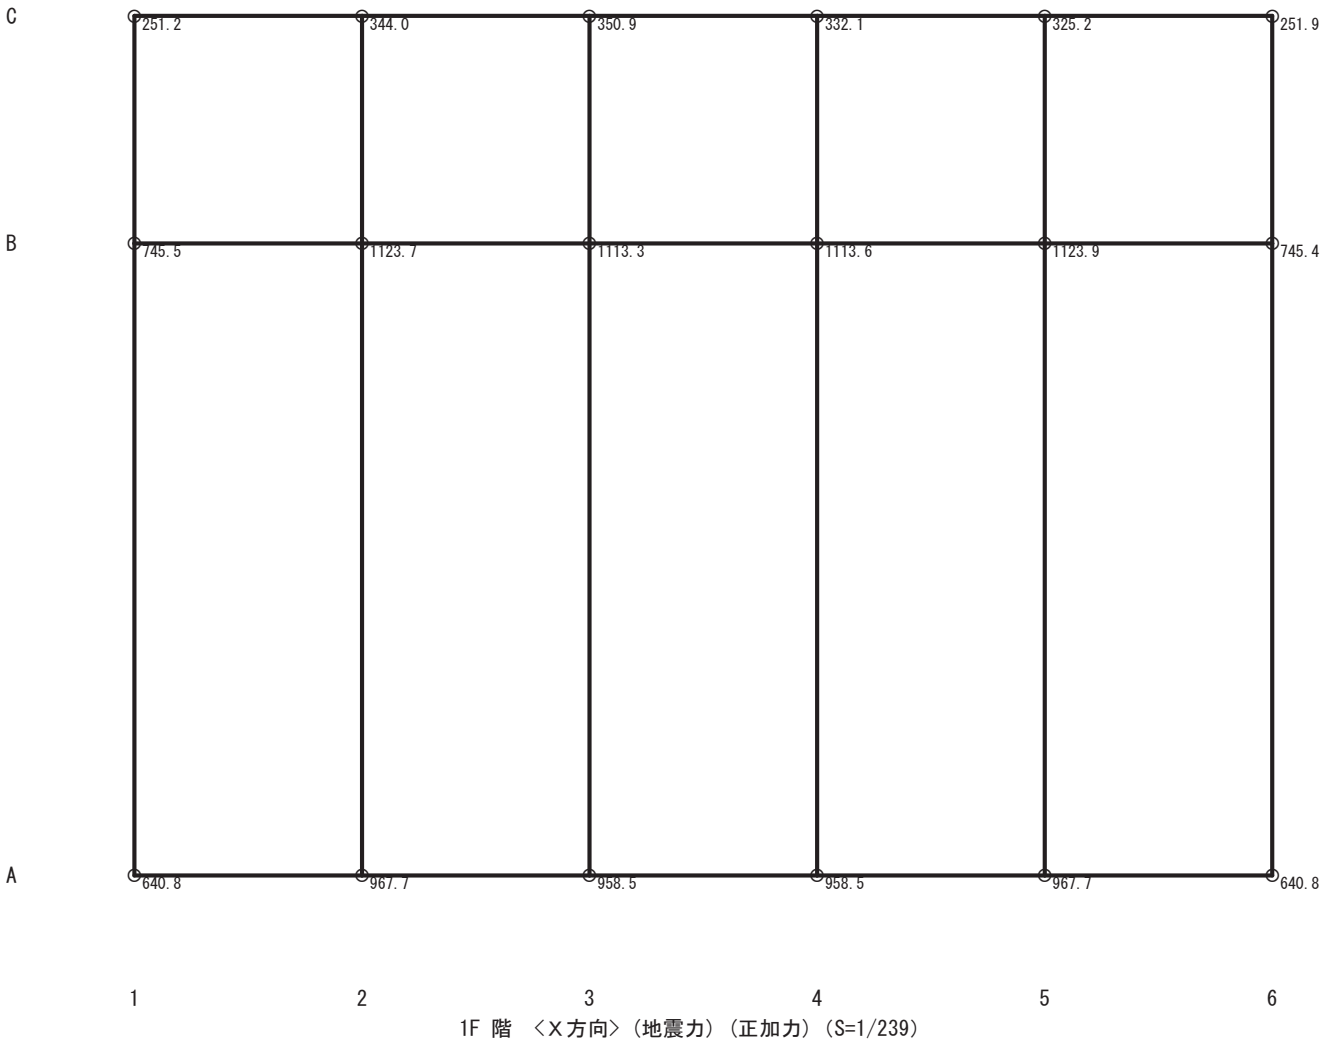

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1855.31	(14.3)	1855.31	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5965.33	(46.0)	5965.33	0.00	(100.0)	(0.0)
A	5133.98	(39.6)	5133.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12954.61	(100.0)	12954.61	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	3776.04	3776.04	(100.0)	0.00	(0.0)	3776.04	0.00	3776.04
8F	5768.53	5768.53	(100.0)	0.00	(0.0)	5768.53	0.00	5768.53
7F	7423.77	7423.77	(100.0)	0.00	(0.0)	7423.77	0.00	7423.77
6F	8852.45	8852.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8852.45	0.00	8852.45
5F	10063.31	10063.31	(100.0)	0.00	(0.0)	10063.31	0.00	10063.31
4F	11066.80	11066.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11066.80	0.00	11066.80
3F	11883.52	11883.52	(100.0)	0.00	(0.0)	11883.52	0.00	11883.52
2F	12510.35	12510.35	(100.0)	0.00	(0.0)	12510.35	0.00	12510.35
1F	12954.61	12954.61	(100.0)	0.00	(0.0)	12954.61	0.00	12954.61

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	0.7911	400.0	1/505
8F	C	1	1.1536	400.0	1/346
7F	C	1	1.3856	400.0	1/288
6F	C	1	1.2858	400.0	1/311
5F	C	1	1.3989	400.0	1/285
4F	C	1	1.3976	400.0	1/286

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1.1909	400.0	1/335
2F	C	1	1.1449	400.0	1/349
1F	C	1	0.7532	400.0	1/531

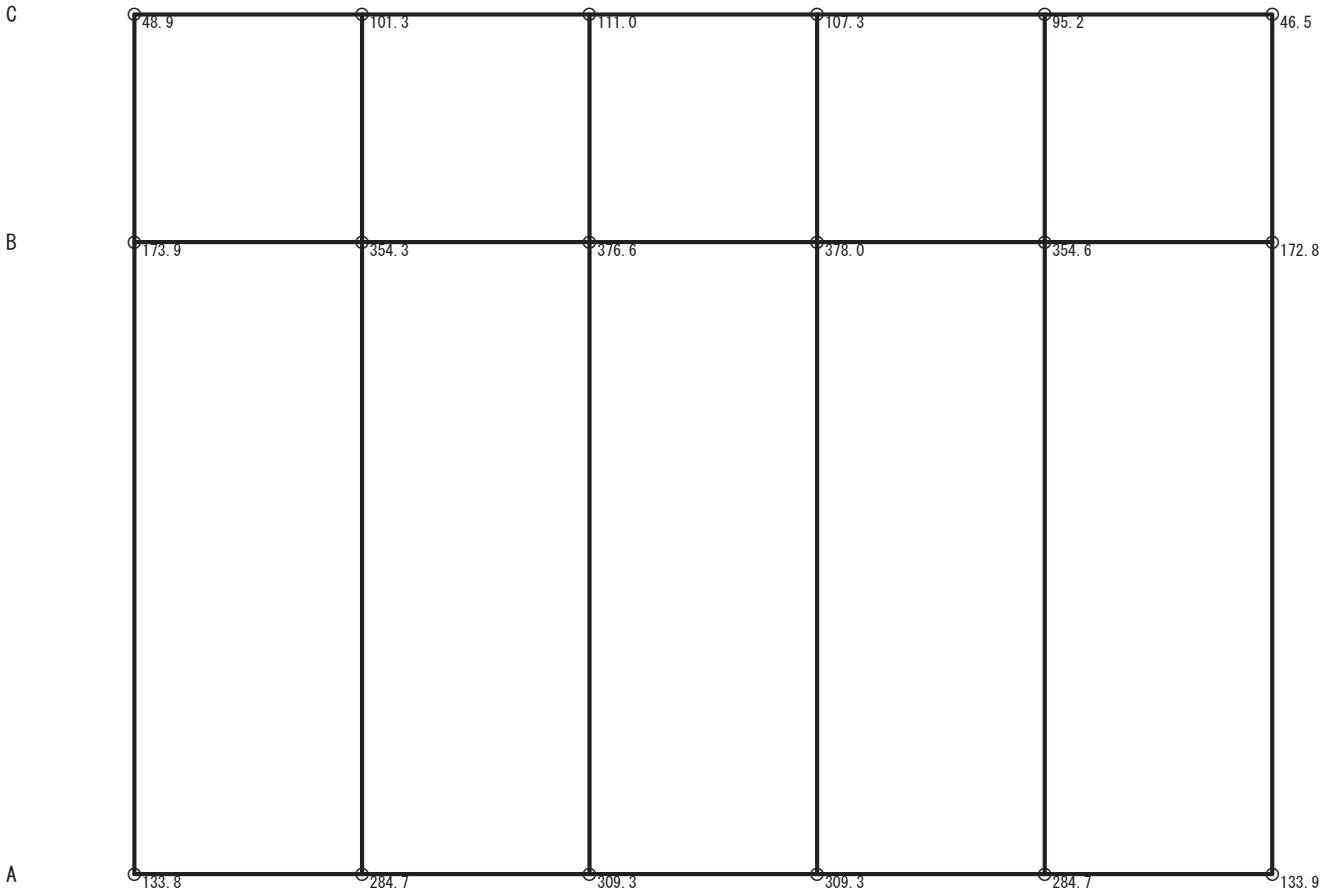


9F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	510.29	(13.5)	510.29	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1810.03	(47.9)	1810.03	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1455.73	(38.6)	1455.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3776.04	(100.0)	3776.04	0.00	(100.0)	(0.0)

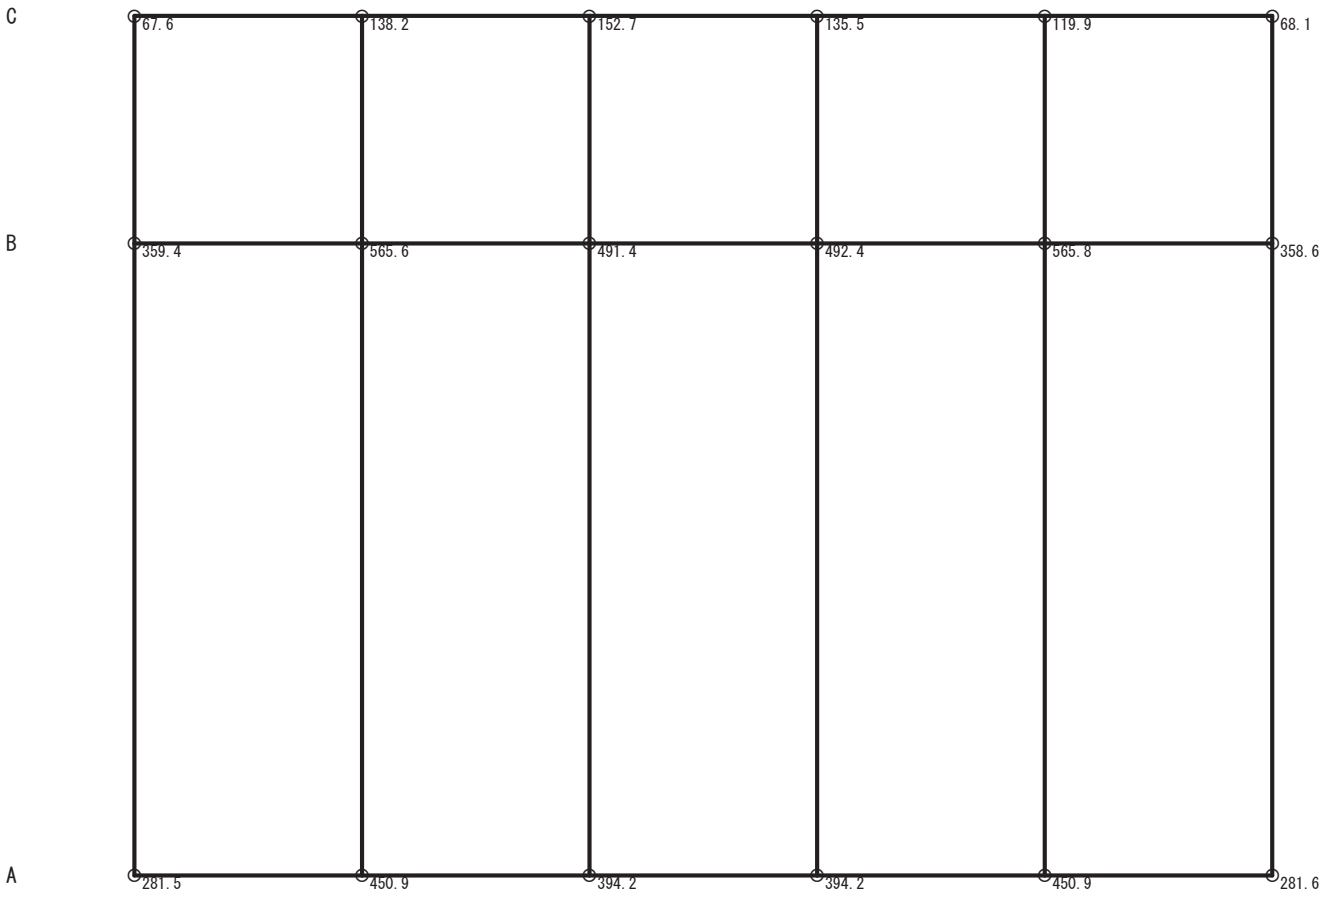


8F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	682.07	(11.8)	682.07	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2833.20	(49.1)	2833.20	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2253.26	(39.1)	2253.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5768.53	(100.0)	5768.53	0.00	(100.0)	(0.0)

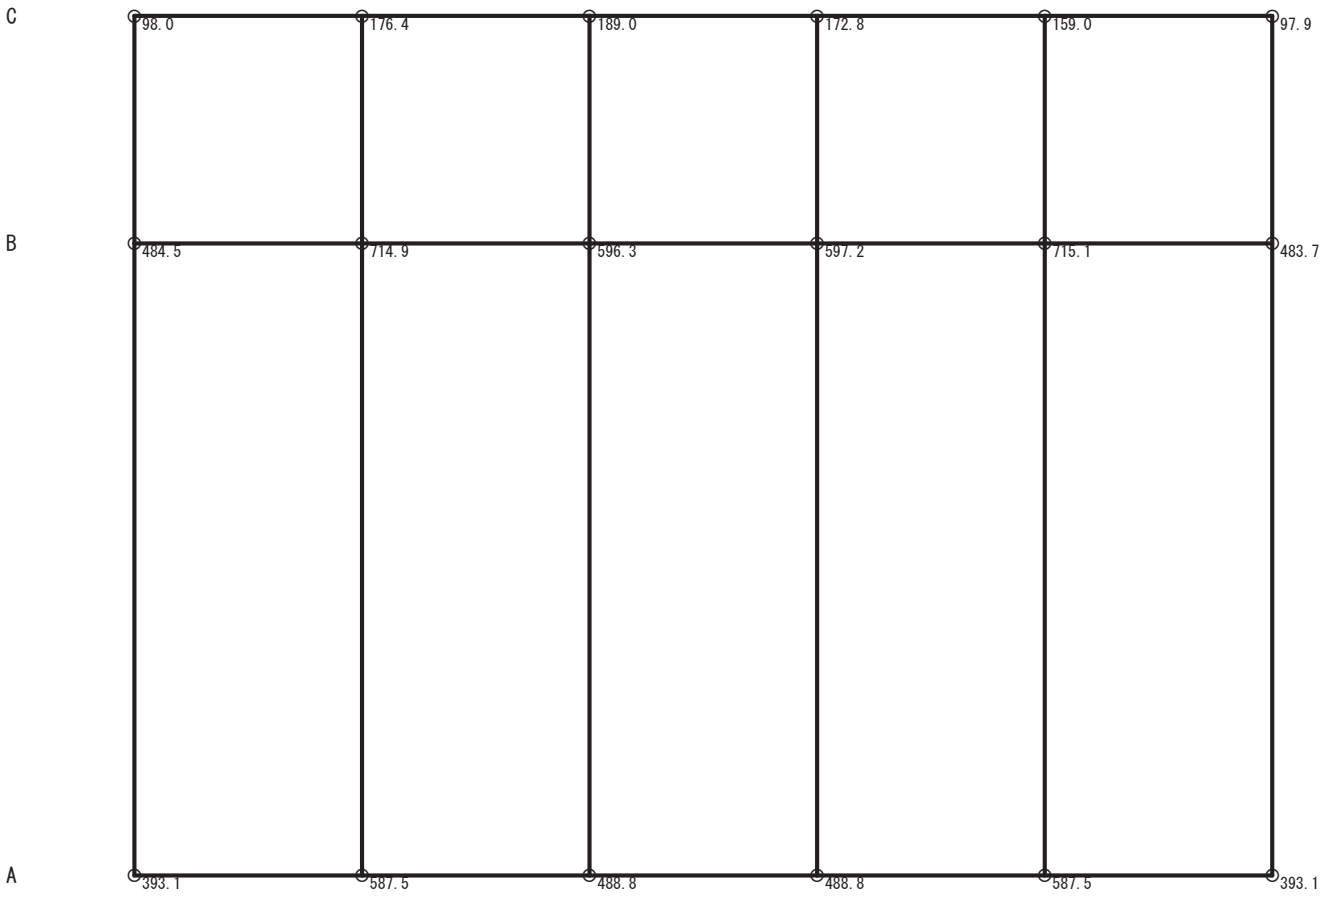


7F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	893.19	(12.0)	893.19	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3591.62	(48.4)	3591.62	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2938.95	(39.6)	2938.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7423.77	(100.0)	7423.77	0.00	(100.0)	(0.0)

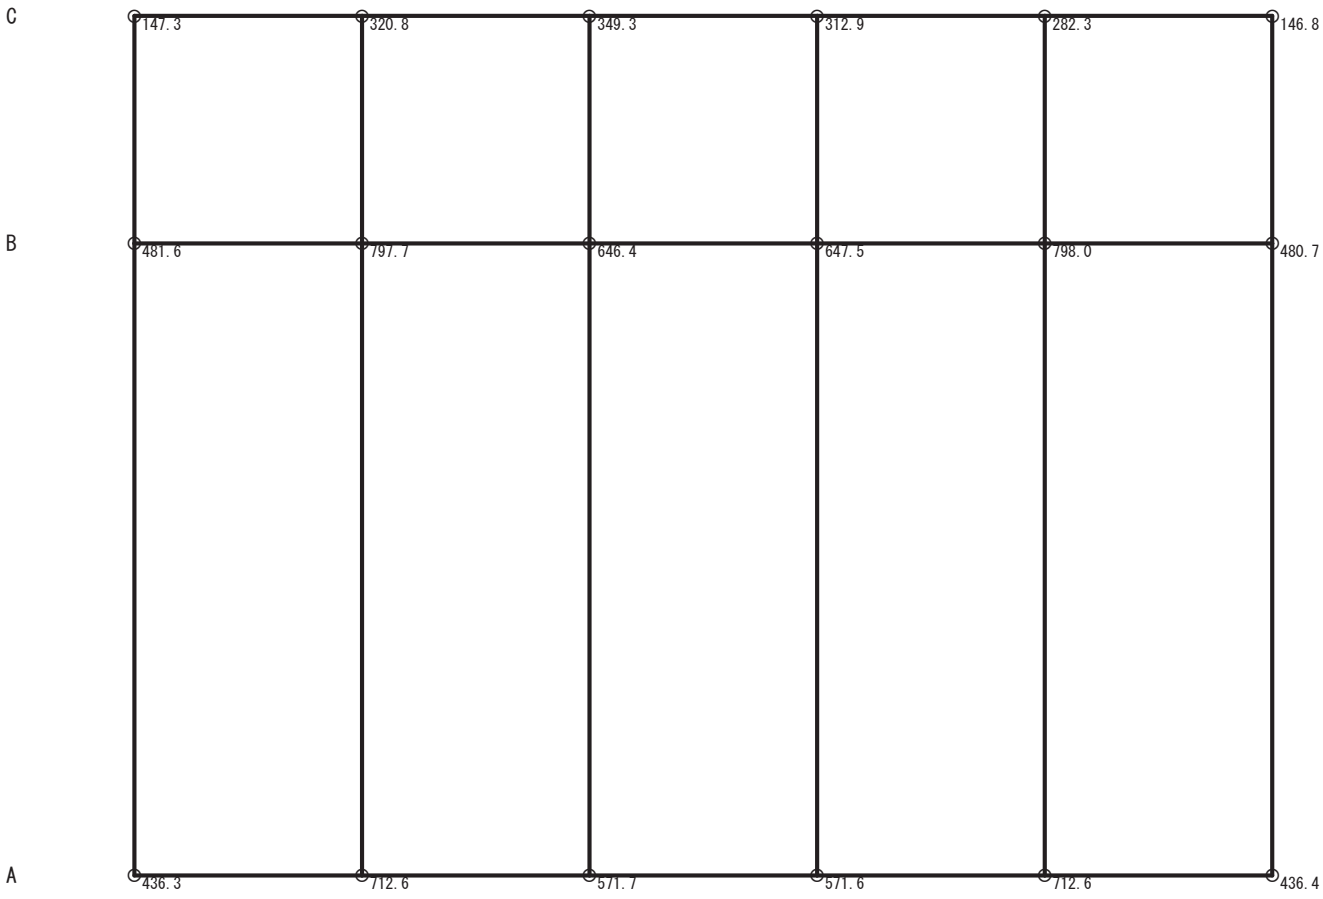


6F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1559.37	(17.6)	1559.37	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3851.83	(43.5)	3851.83	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3441.25	(38.9)	3441.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8852.45	(100.0)	8852.45	0.00	(100.0)	(0.0)

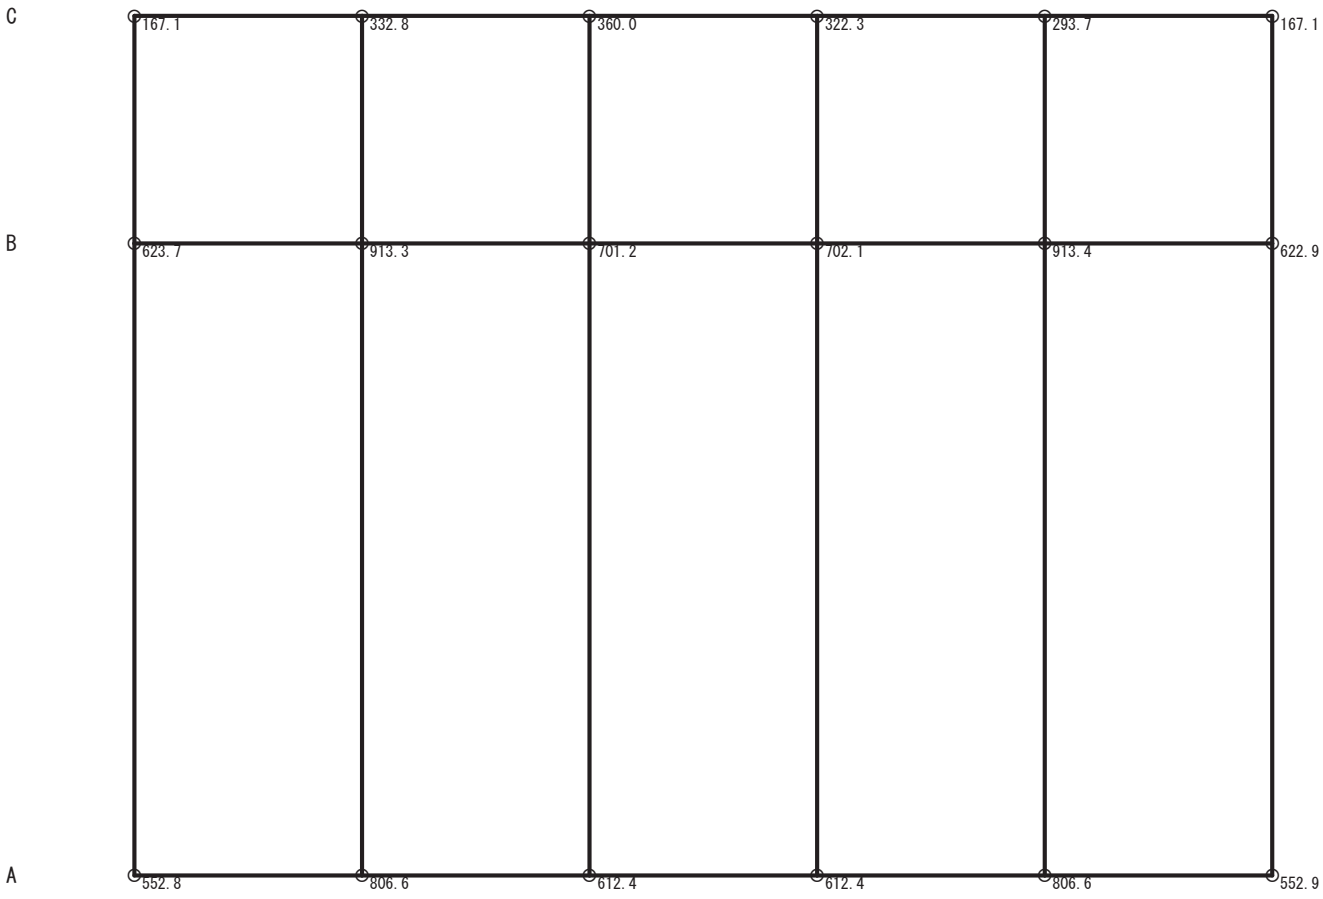


5F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1643.02	(16.3)	1643.02	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4476.58	(44.5)	4476.58	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3943.71	(39.2)	3943.71	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10063.31	(100.0)	10063.31	0.00	(100.0)	(0.0)

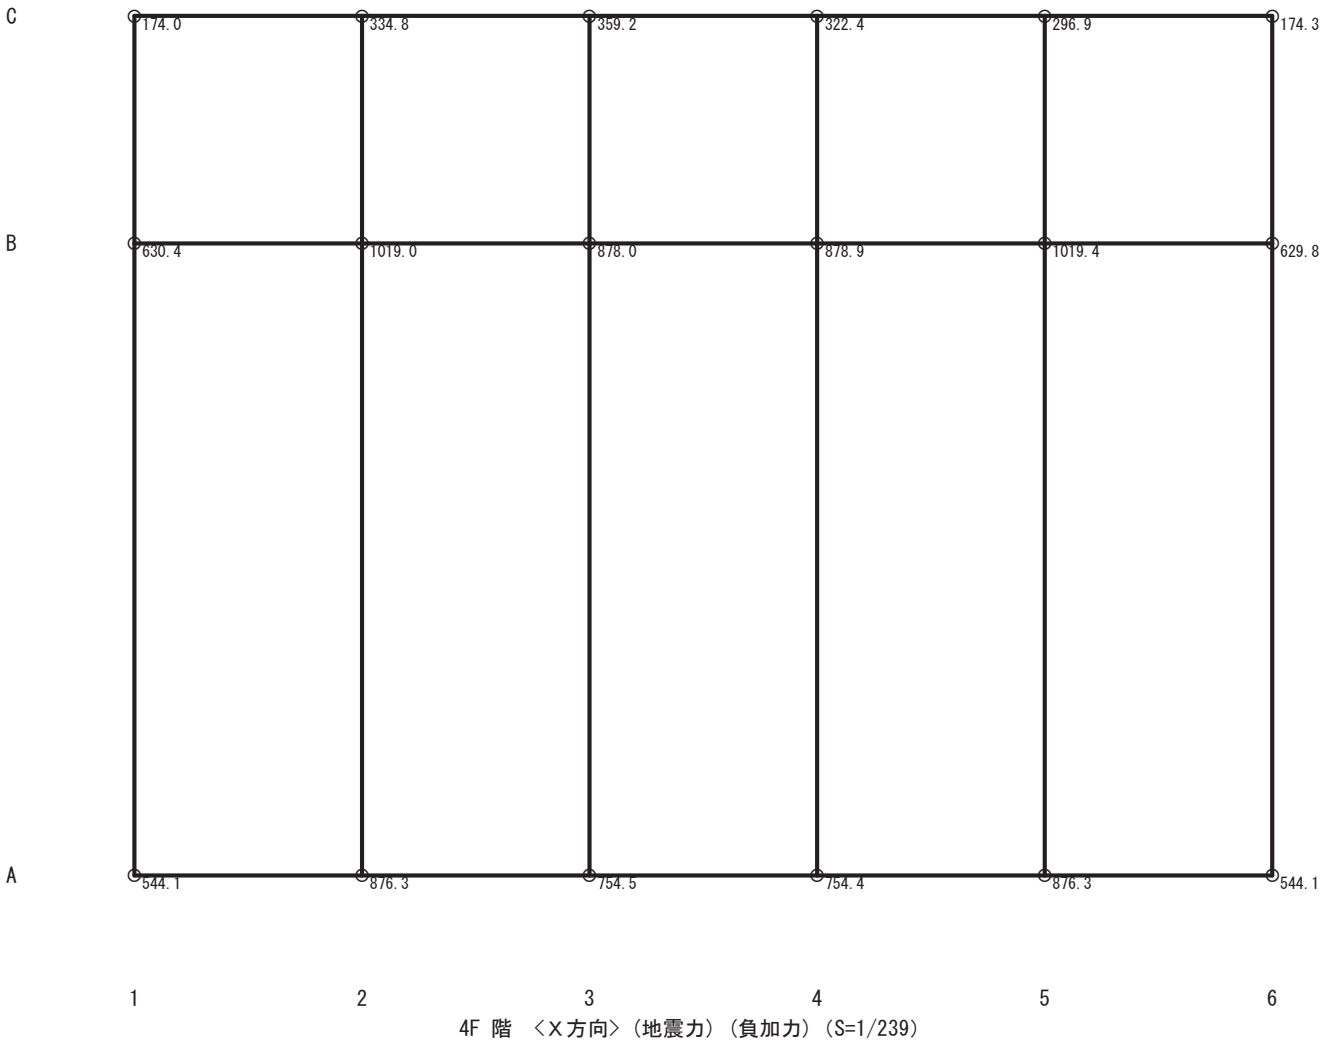


4F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1661.55	(15.0)	1661.55	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5055.53	(45.7)	5055.53	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4349.72	(39.3)	4349.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11066.80	(100.0)	11066.80	0.00	(100.0)	(0.0)

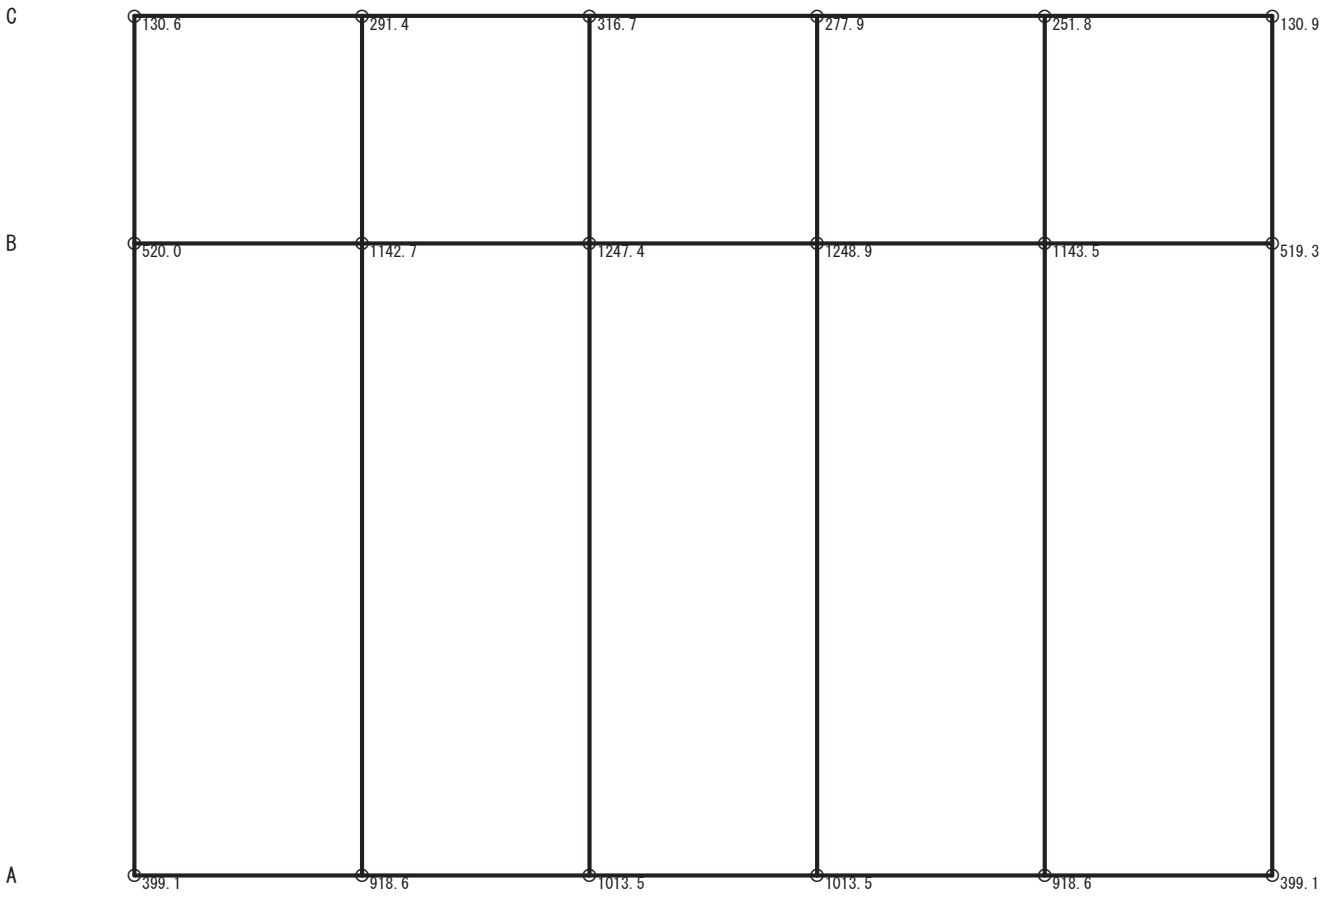


3F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1399.26	(11.8)	1399.26	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5821.83	(49.0)	5821.83	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4662.43	(39.2)	4662.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11883.52	(100.0)	11883.52	0.00	(100.0)	(0.0)

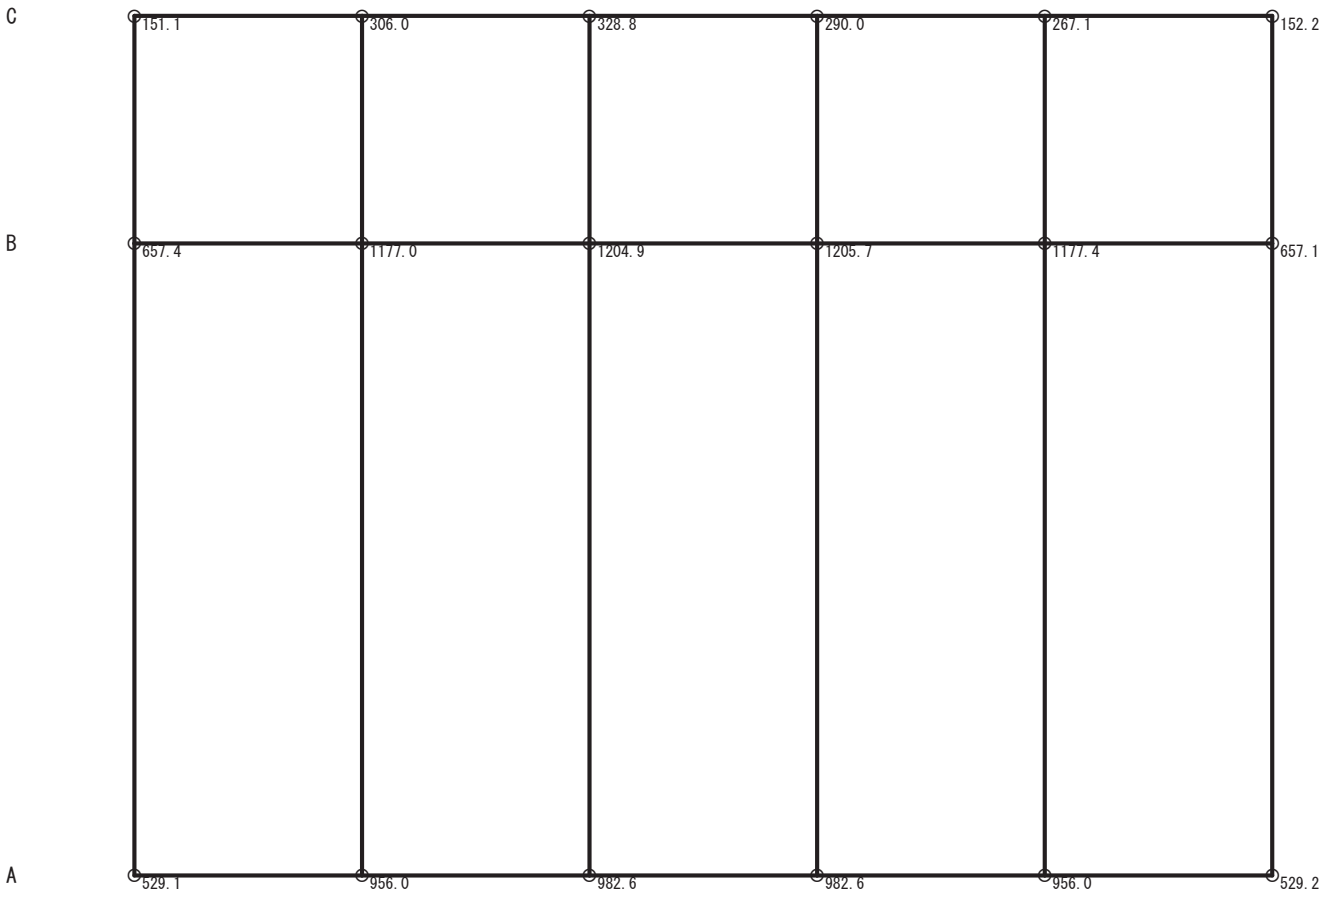

2F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1495.34	(12.0)	1495.34	0.00	(100.0)	(0.0)
B	6079.51	(48.6)	6079.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4935.50	(39.5)	4935.50	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12510.35	(100.0)	12510.35	0.00	(100.0)	(0.0)

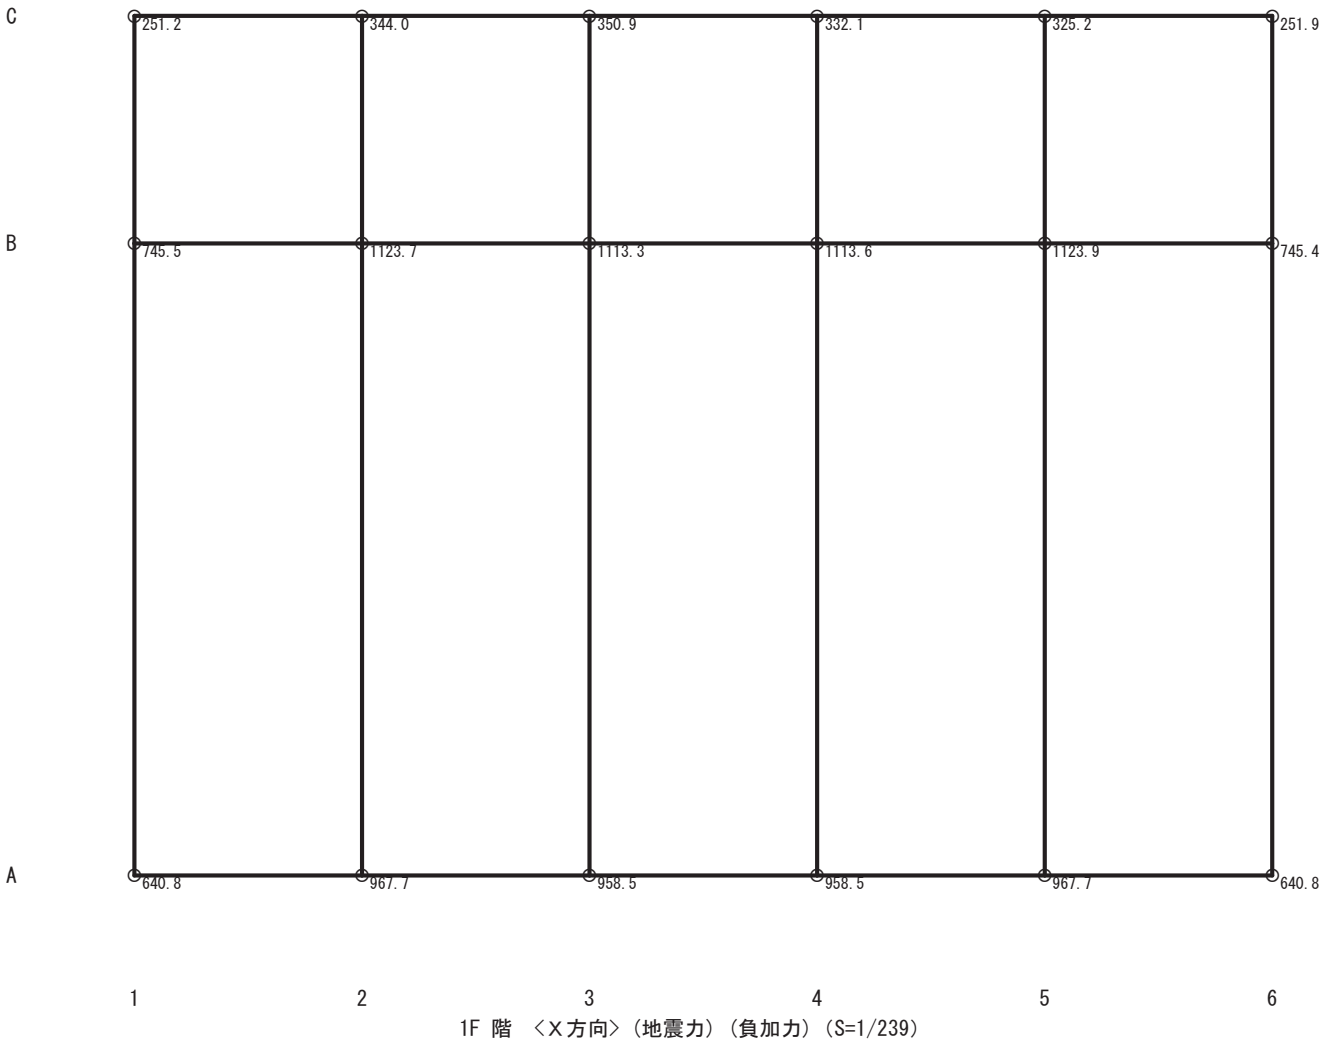

1F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1855.31	(14.3)	1855.31	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5965.33	(46.0)	5965.33	0.00	(100.0)	(0.0)
A	5133.98	(39.6)	5133.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12954.61	(100.0)	12954.61	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉（地震力）（負加力）


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	3776.04	3776.04	(100.0)	0.00	(0.0)	3776.04	0.00	3776.04
8F	5768.53	5768.53	(100.0)	0.00	(0.0)	5768.53	0.00	5768.53
7F	7423.77	7423.77	(100.0)	0.00	(0.0)	7423.77	0.00	7423.77
6F	8852.45	8852.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8852.45	0.00	8852.45
5F	10063.31	10063.31	(100.0)	0.00	(0.0)	10063.31	0.00	10063.31
4F	11066.80	11066.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11066.80	0.00	11066.80
3F	11883.52	11883.52	(100.0)	0.00	(0.0)	11883.52	0.00	11883.52
2F	12510.35	12510.35	(100.0)	0.00	(0.0)	12510.35	0.00	12510.35
1F	12954.61	12954.61	(100.0)	0.00	(0.0)	12954.61	0.00	12954.61

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉（負加力）


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	0.7911	400.0	1/505
8F	C	1	1.1536	400.0	1/346
7F	C	1	1.3856	400.0	1/288
6F	C	1	1.2858	400.0	1/311
5F	C	1	1.3989	400.0	1/285
4F	C	1	1.3976	400.0	1/286

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1.1909	400.0	1/335
2F	C	1	1.1449	400.0	1/349
1F	C	1	0.7532	400.0	1/531

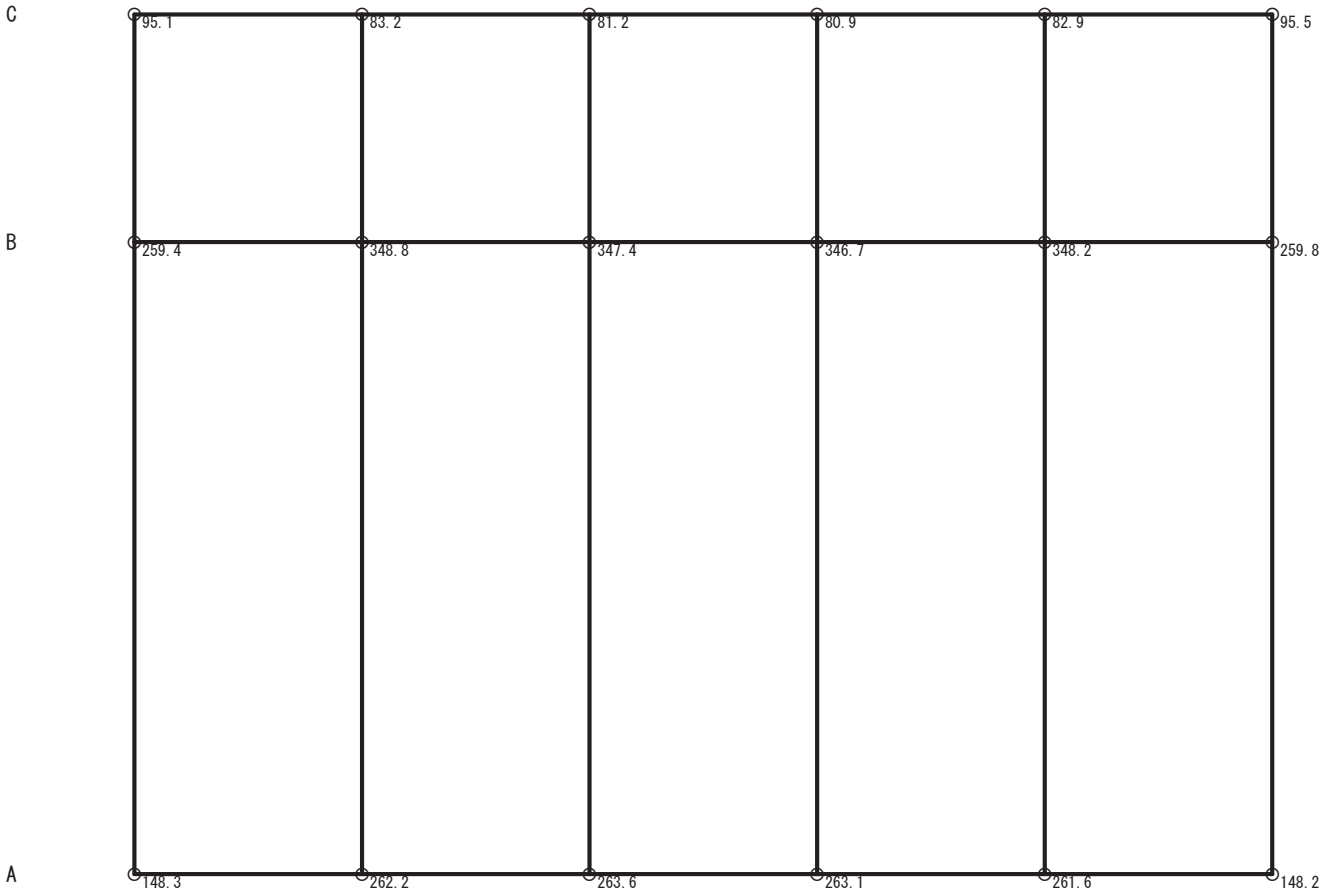


9F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	503.51	(13.3)	503.51	0.00	(100.0)	(0.0)
5	692.70	(18.3)	692.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	690.67	(18.3)	690.67	0.00	(100.0)	(0.0)
3	692.21	(18.3)	692.21	0.00	(100.0)	(0.0)
2	694.16	(18.4)	694.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	502.80	(13.3)	502.80	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3776.04	(100.0)	3776.04	0.00	(100.0)	(0.0)

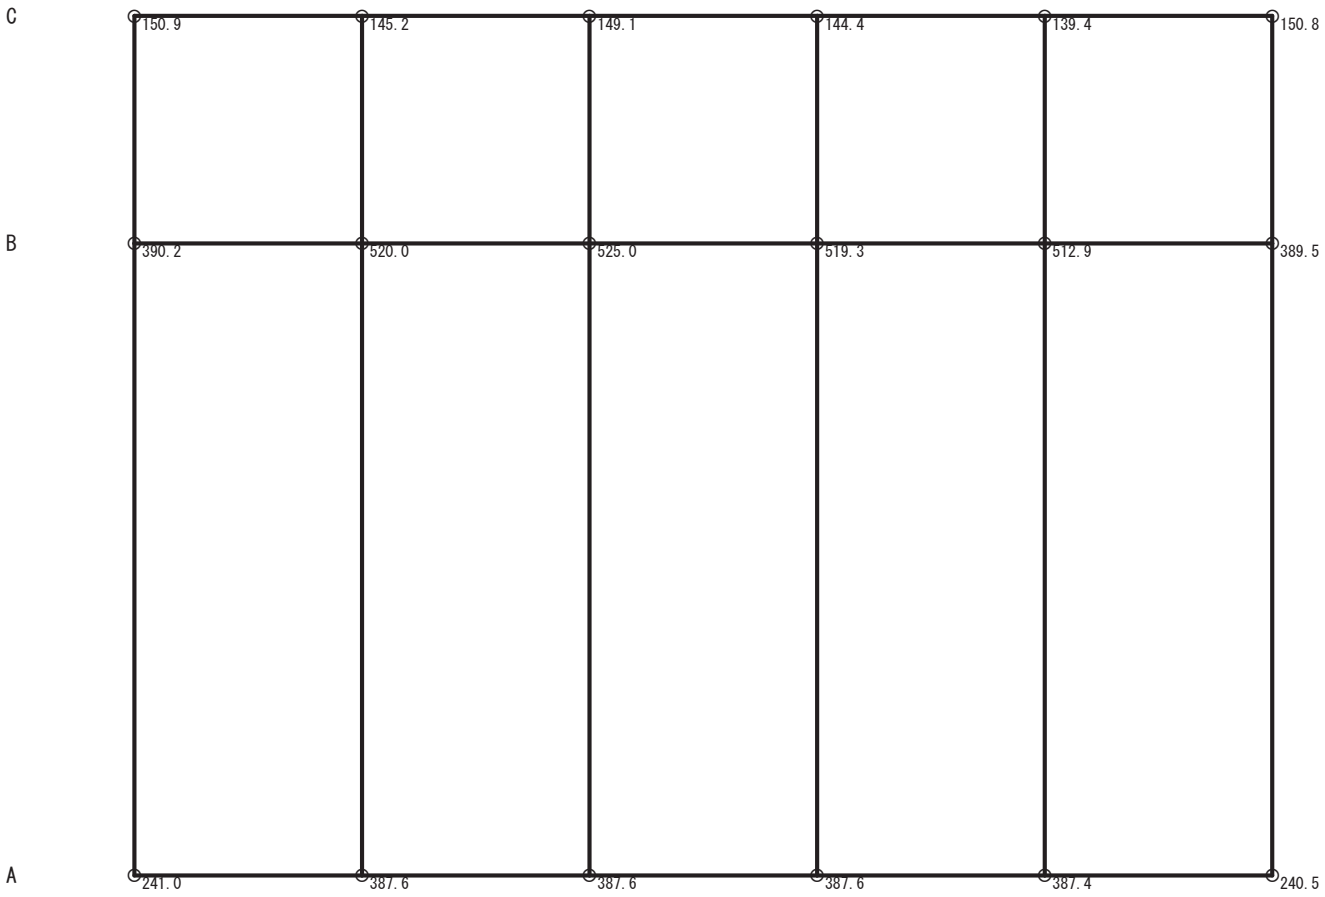


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	780.85	(13.5)	780.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1039.75	(18.0)	1039.75	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1051.37	(18.2)	1051.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1061.69	(18.4)	1061.69	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1052.78	(18.3)	1052.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	782.10	(13.6)	782.10	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5768.53	(100.0)	5768.53	0.00	(100.0)	(0.0)

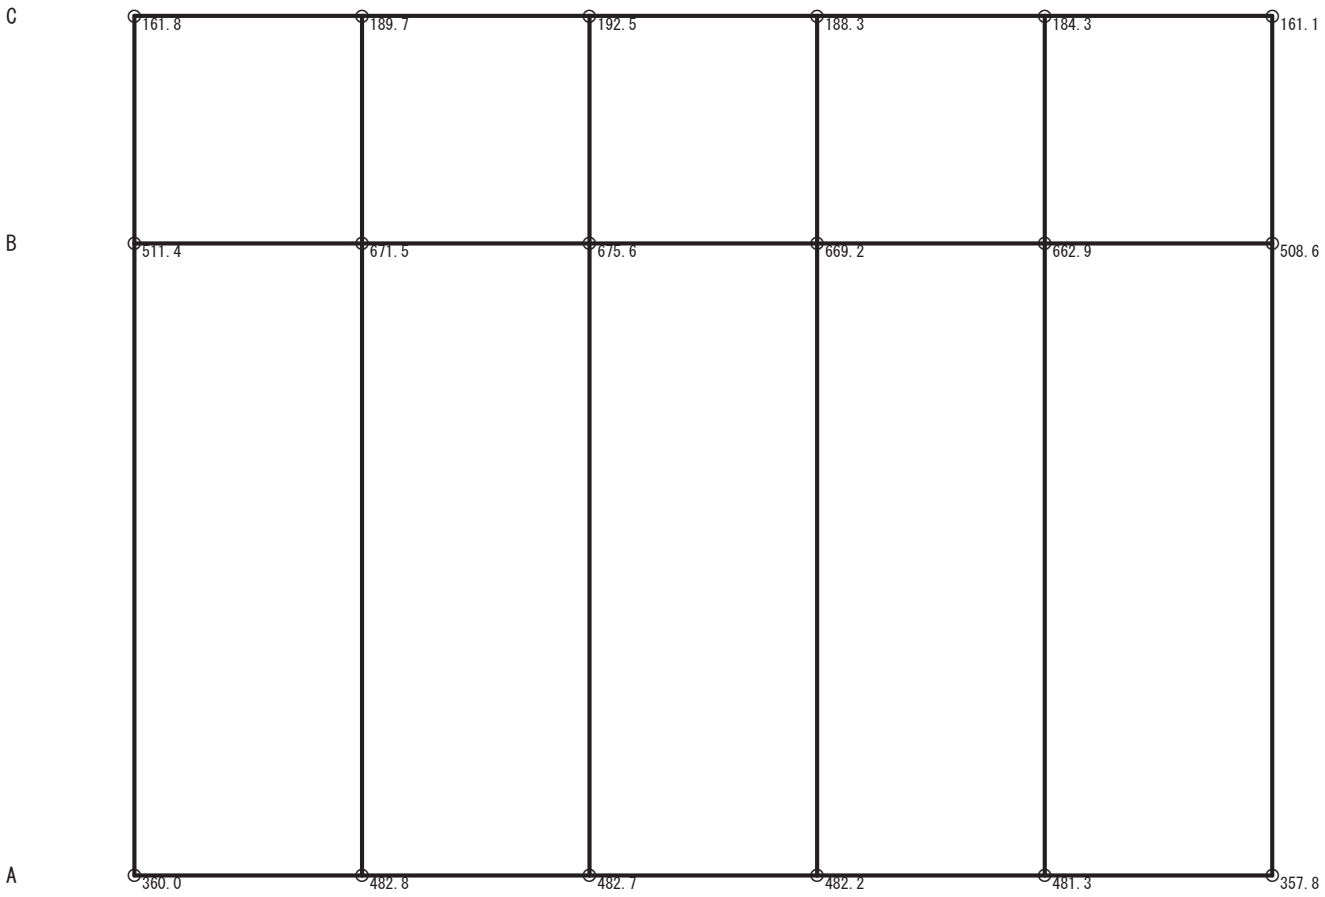


7F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1027.52	(13.8)	1027.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1328.49	(17.9)	1328.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1339.72	(18.0)	1339.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1350.83	(18.2)	1350.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1343.97	(18.1)	1343.97	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1033.24	(13.9)	1033.24	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7423.77	(100.0)	7423.77	0.00	(100.0)	(0.0)

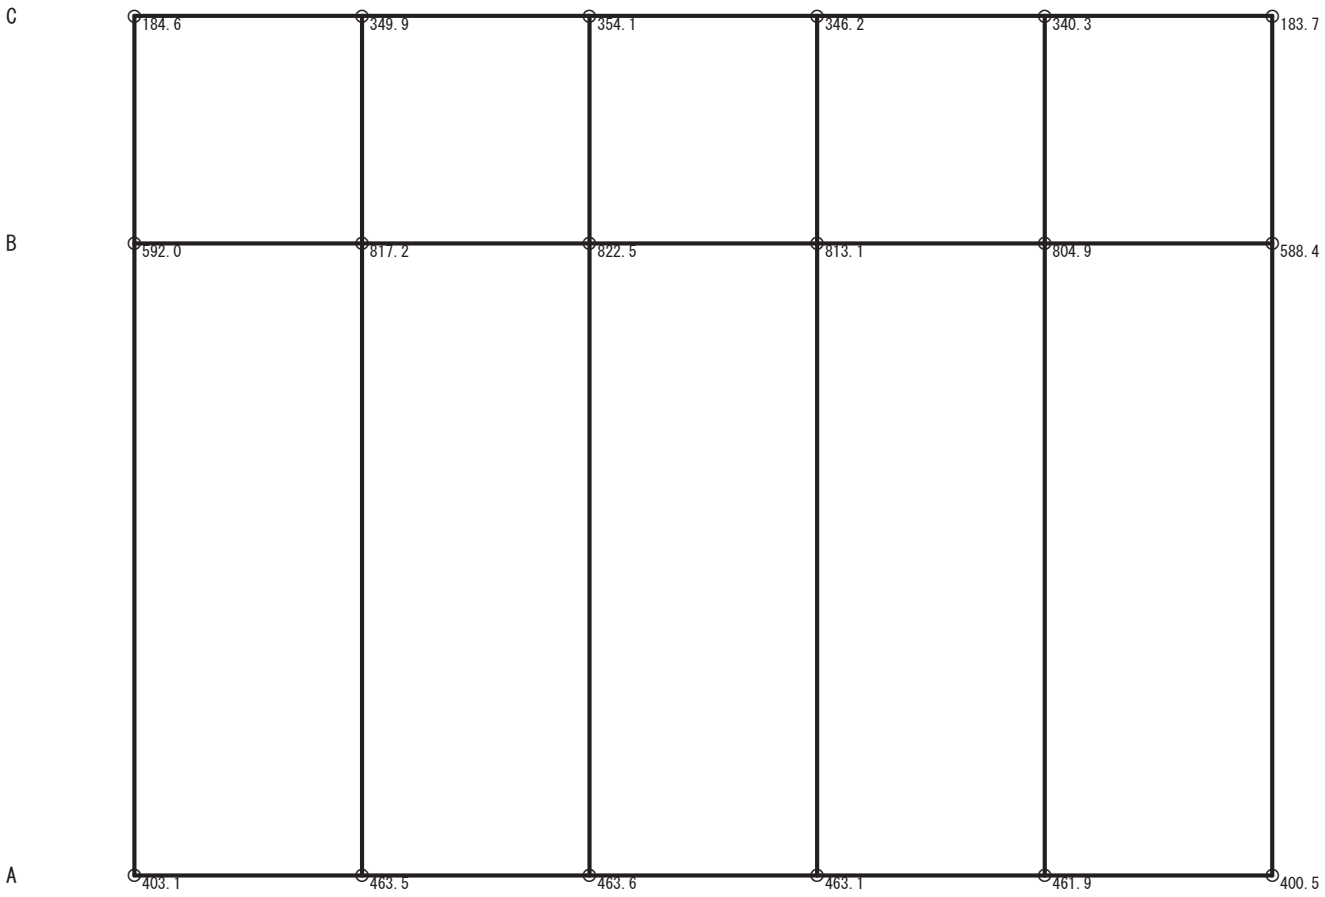


6F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1172.63	(13.2)	1172.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1607.04	(18.2)	1607.04	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1622.37	(18.3)	1622.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1640.19	(18.5)	1640.19	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1630.50	(18.4)	1630.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1179.73	(13.3)	1179.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8852.45	(100.0)	8852.45	0.00	(100.0)	(0.0)

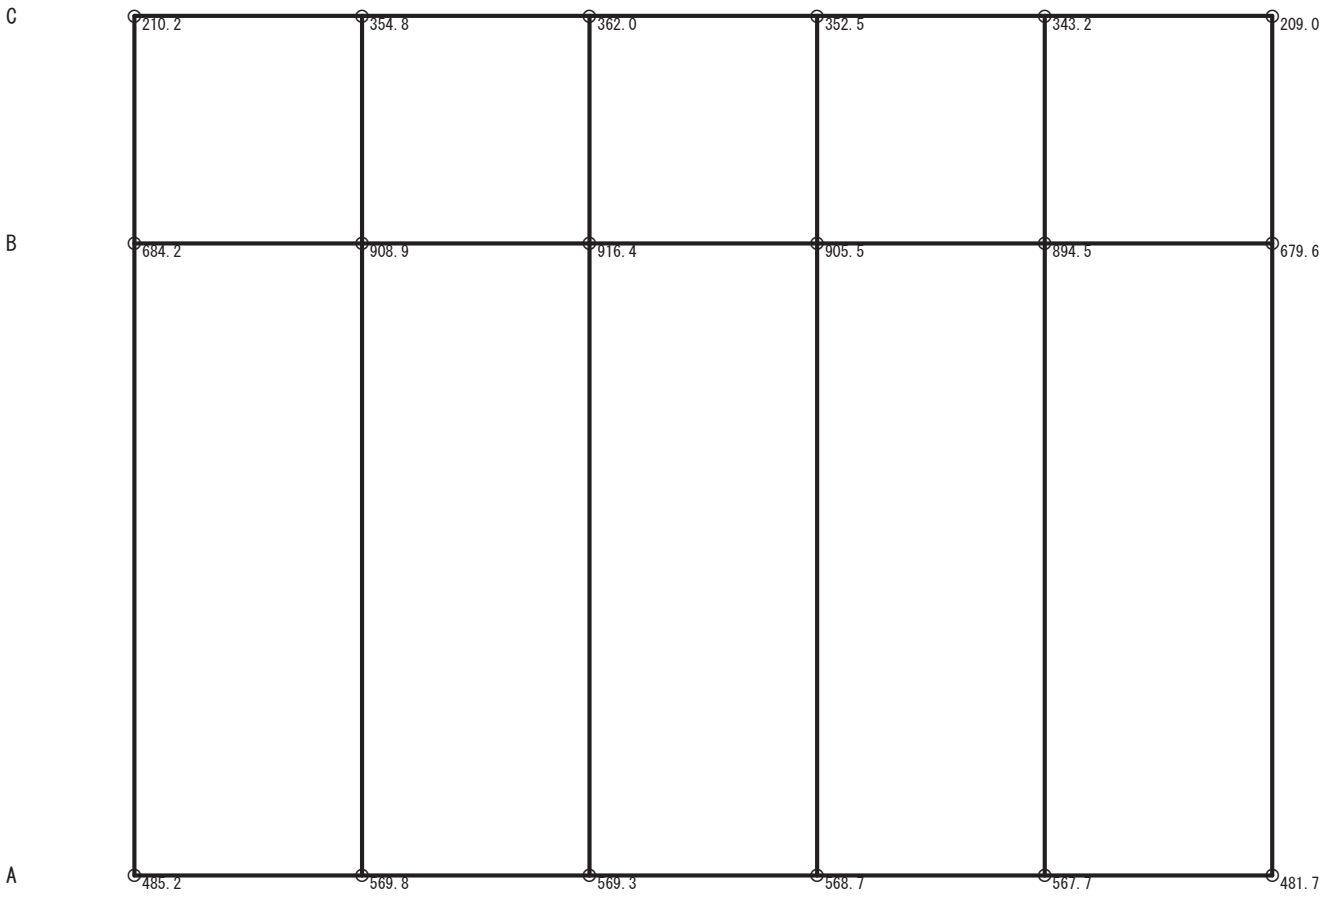


5F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1370.26	(13.6)	1370.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1805.40	(17.9)	1805.40	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1826.75	(18.2)	1826.75	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1847.73	(18.4)	1847.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1833.49	(18.2)	1833.49	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1379.69	(13.7)	1379.69	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10063.31	(100.0)	10063.31	0.00	(100.0)	(0.0)

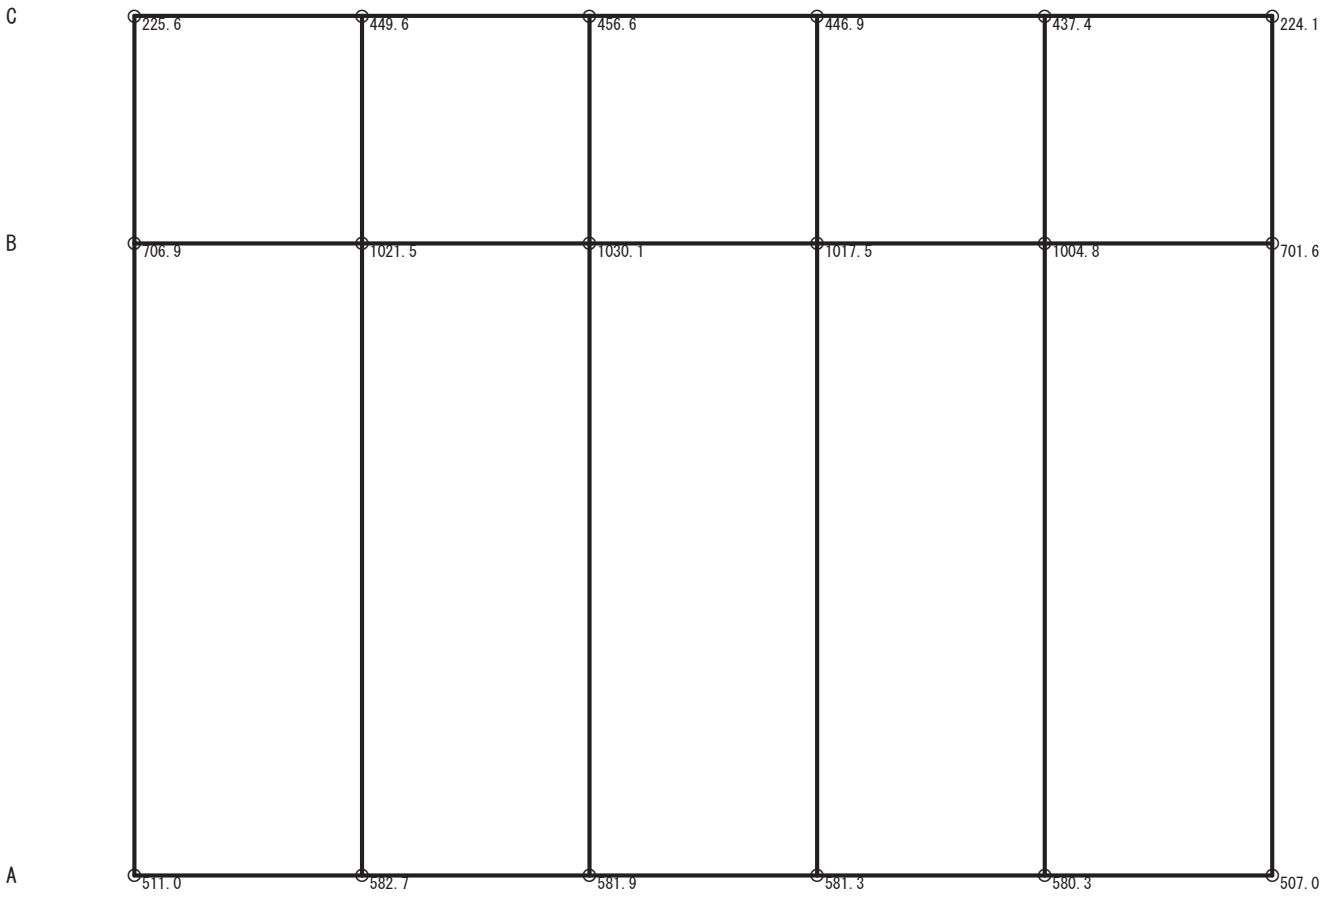


4F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1432.63	(12.9)	1432.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2022.49	(18.3)	2022.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2045.75	(18.5)	2045.75	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2068.64	(18.7)	2068.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2053.71	(18.6)	2053.71	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1443.58	(13.0)	1443.58	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11066.80	(100.0)	11066.80	0.00	(100.0)	(0.0)

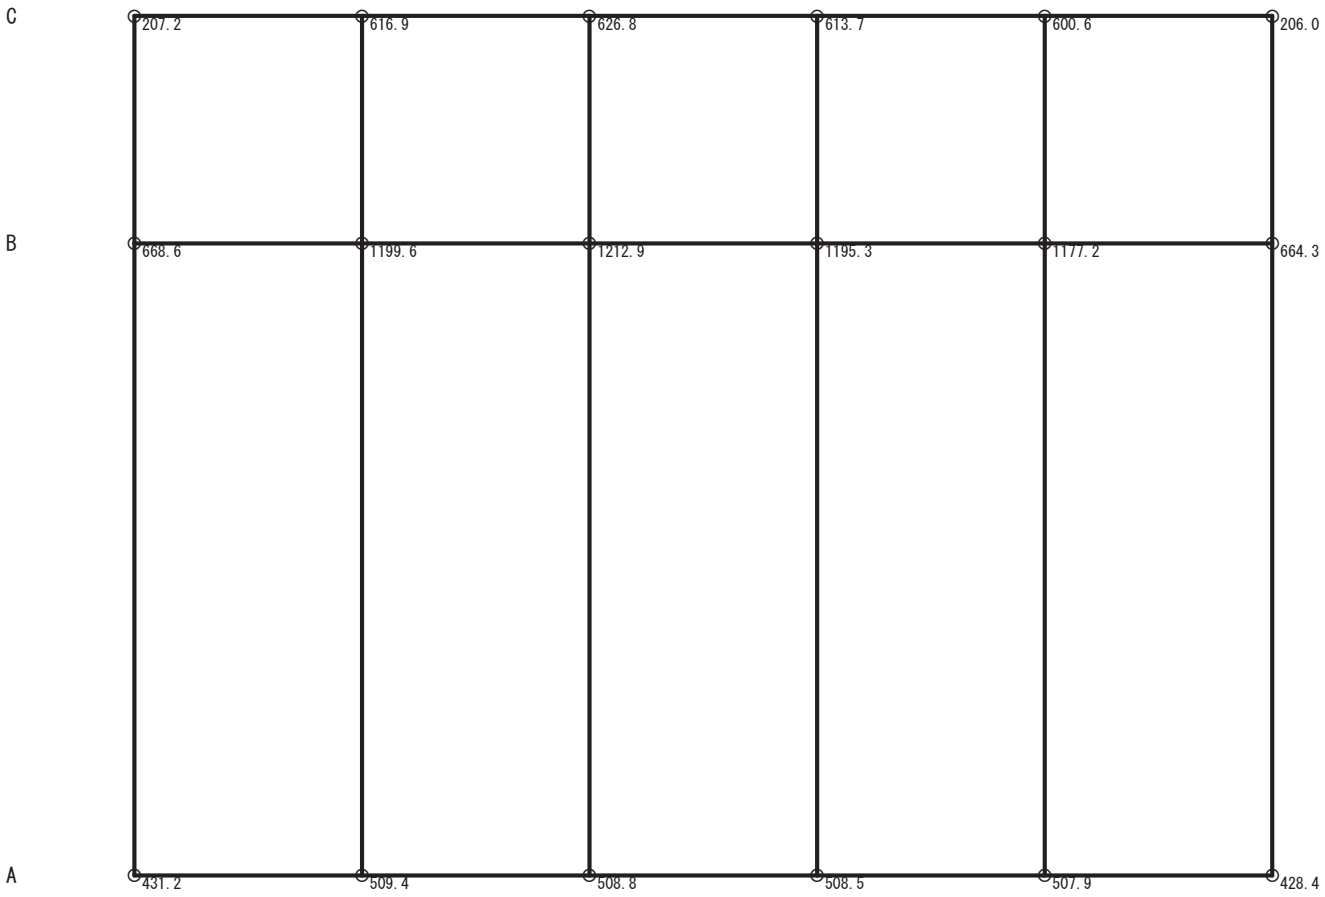


3F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1298.71	(10.9)	1298.71	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2285.74	(19.2)	2285.74	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2317.48	(19.5)	2317.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2348.56	(19.8)	2348.56	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2325.98	(19.6)	2325.98	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1307.05	(11.0)	1307.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11883.52	(100.0)	11883.52	0.00	(100.0)	(0.0)

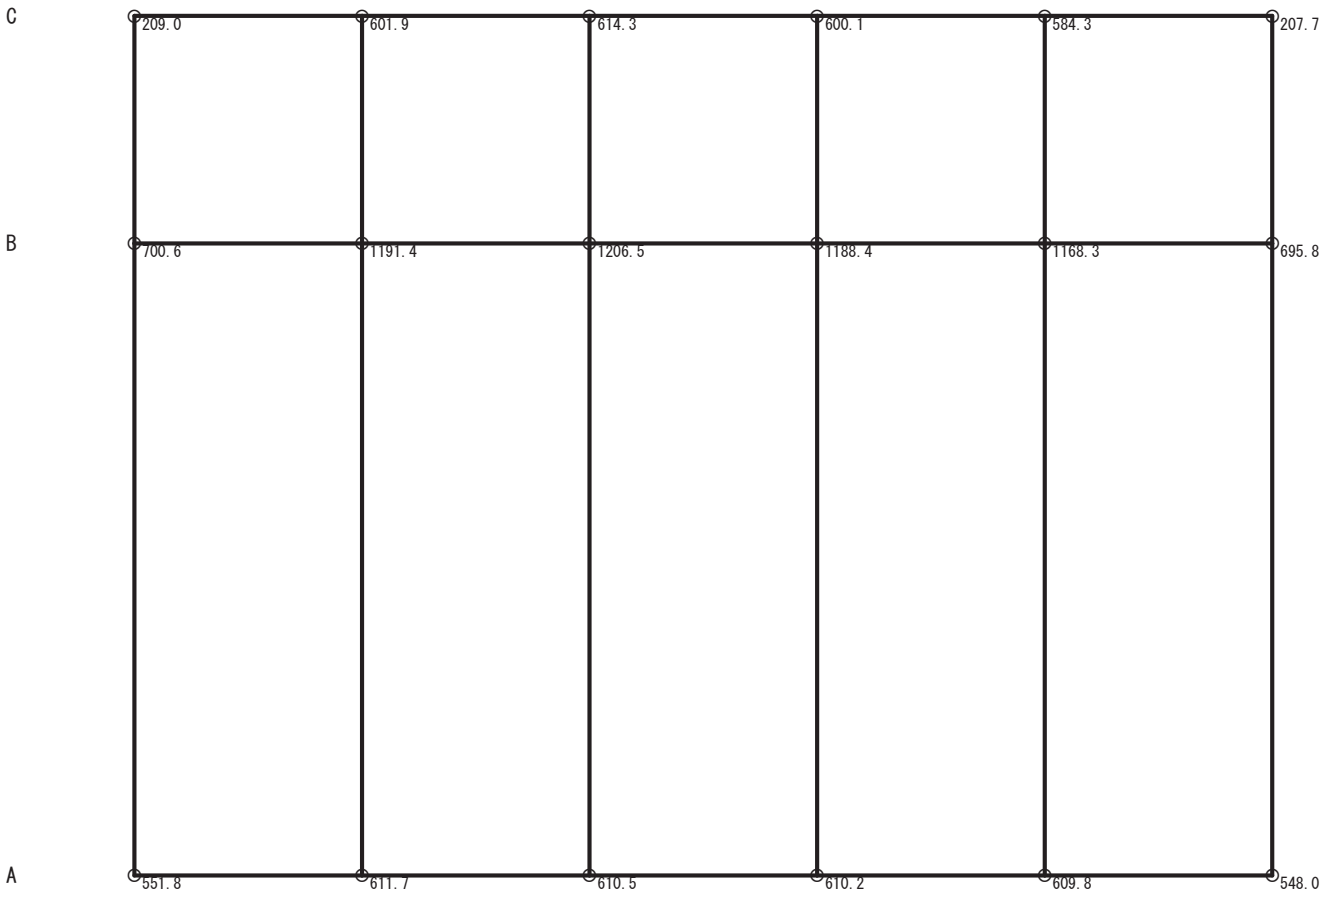

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1451.41	(11.6)	1451.41	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2362.47	(18.9)	2362.47	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2398.74	(19.2)	2398.74	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2431.25	(19.4)	2431.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2405.02	(19.2)	2405.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1461.46	(11.7)	1461.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12510.35	(100.0)	12510.35	0.00	(100.0)	(0.0)

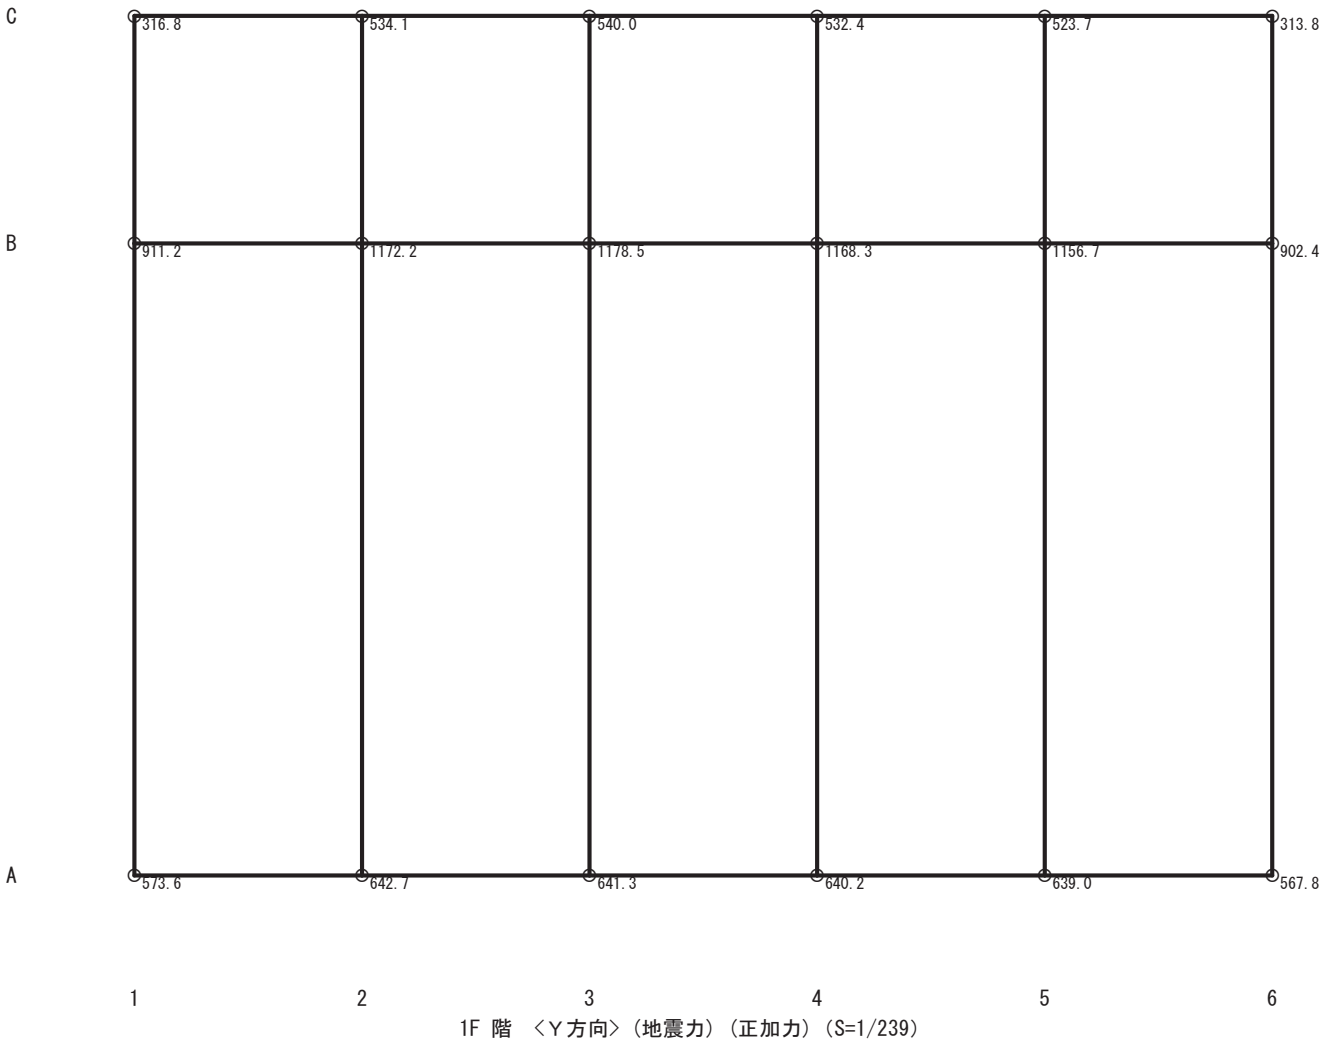

1F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1783.99	(13.8)	1783.99	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2319.42	(17.9)	2319.42	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2340.84	(18.1)	2340.84	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2359.82	(18.2)	2359.82	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2348.95	(18.1)	2348.95	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1801.59	(13.9)	1801.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12954.61	(100.0)	12954.61	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(正加力)


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	3776.04	3776.04	(100.0)	0.00	(0.0)	3776.04	0.00	3776.04
8F	5768.53	5768.53	(100.0)	0.00	(0.0)	5768.53	0.00	5768.53
7F	7423.77	7423.77	(100.0)	0.00	(0.0)	7423.77	0.00	7423.77
6F	8852.45	8852.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8852.45	0.00	8852.45
5F	10063.31	10063.31	(100.0)	0.00	(0.0)	10063.31	0.00	10063.31
4F	11066.80	11066.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11066.80	0.00	11066.80
3F	11883.52	11883.52	(100.0)	0.00	(0.0)	11883.52	0.00	11883.52
2F	12510.35	12510.35	(100.0)	0.00	(0.0)	12510.35	0.00	12510.35
1F	12954.61	12954.61	(100.0)	0.00	(0.0)	12954.61	0.00	12954.61

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Y方向〉(正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	A	1	1.0347	400.0	1/386
8F	A	1	1.5121	400.0	1/264
7F	A	1	1.7132	400.0	1/233

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1.5332	400.0	1/260
5F	A	1	1.6510	400.0	1/242
4F	A	1	1.6969	400.0	1/235
3F	A	1	1.5260	400.0	1/262
2F	A	1	1.4258	400.0	1/280
1F	A	1	0.9034	400.0	1/442

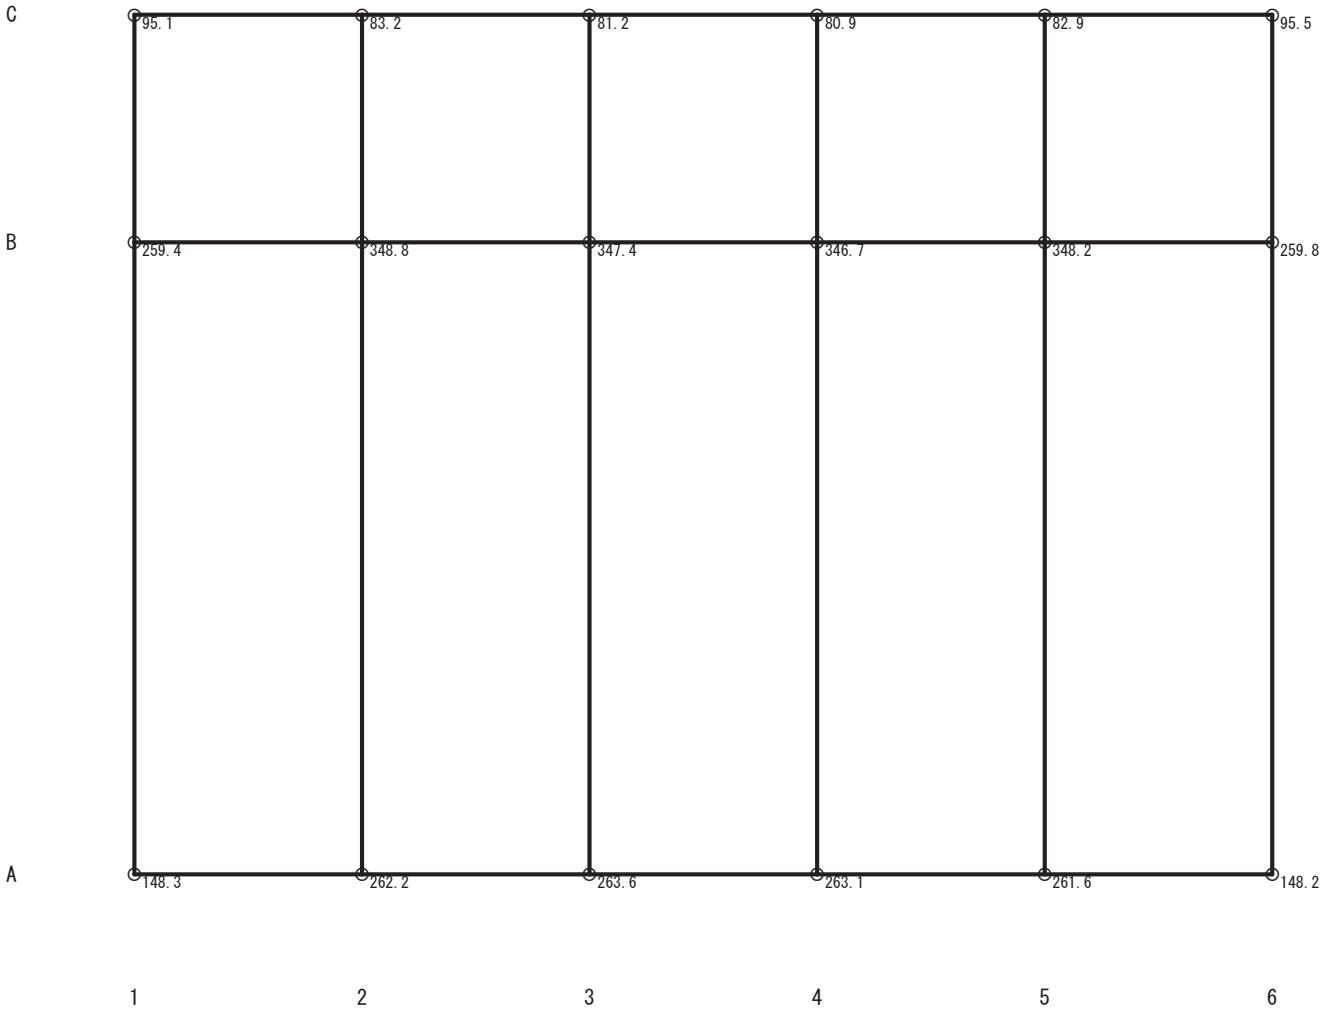


9F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	503.51	(13.3)	503.51	0.00	(100.0)	(0.0)
5	692.70	(18.3)	692.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	690.67	(18.3)	690.67	0.00	(100.0)	(0.0)
3	692.21	(18.3)	692.21	0.00	(100.0)	(0.0)
2	694.16	(18.4)	694.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	502.80	(13.3)	502.80	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3776.04	(100.0)	3776.04	0.00	(100.0)	(0.0)

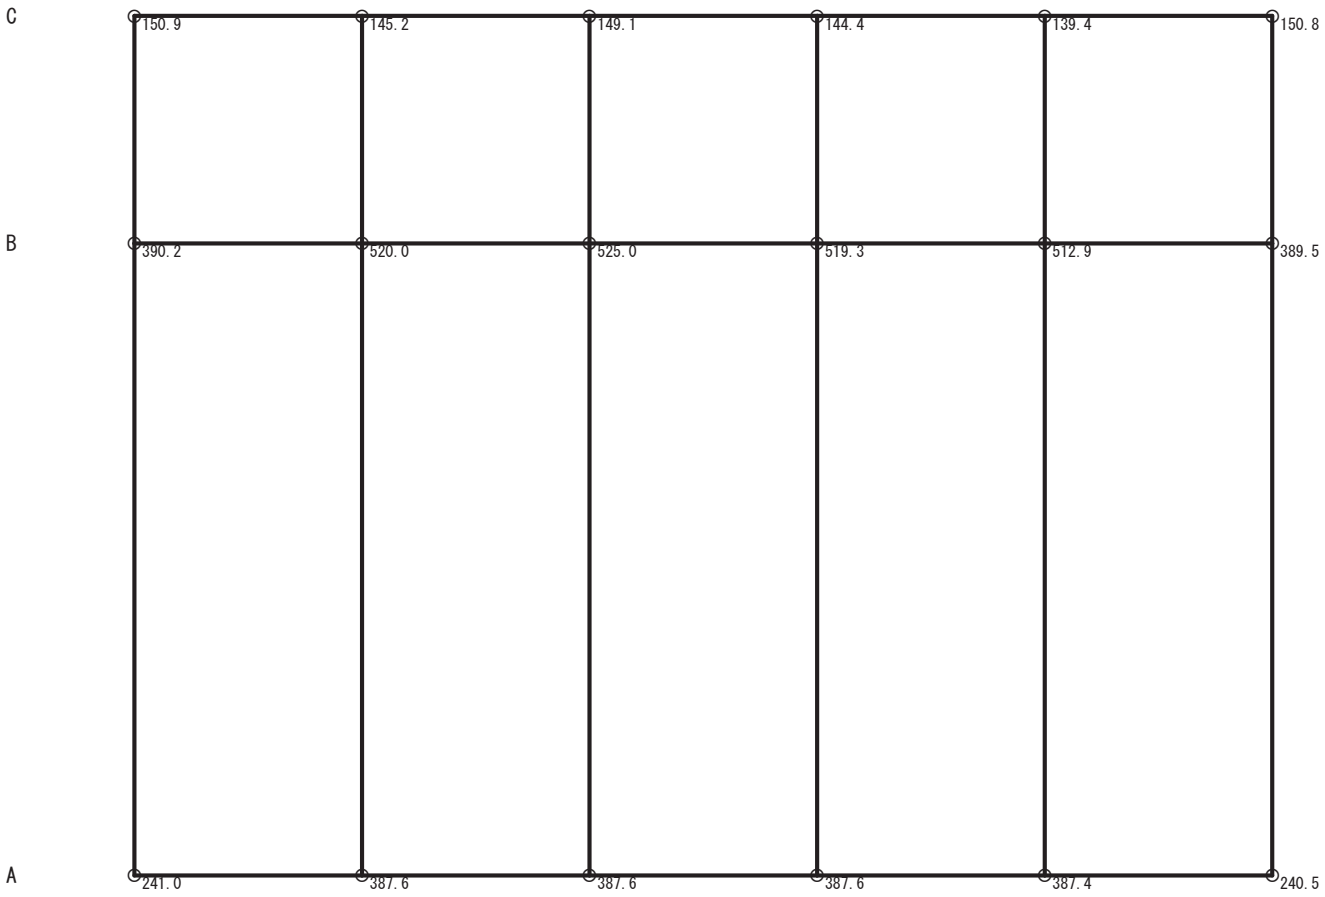


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	780.85	(13.5)	780.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1039.75	(18.0)	1039.75	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1051.37	(18.2)	1051.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1061.69	(18.4)	1061.69	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1052.78	(18.3)	1052.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	782.10	(13.6)	782.10	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5768.53	(100.0)	5768.53	0.00	(100.0)	(0.0)

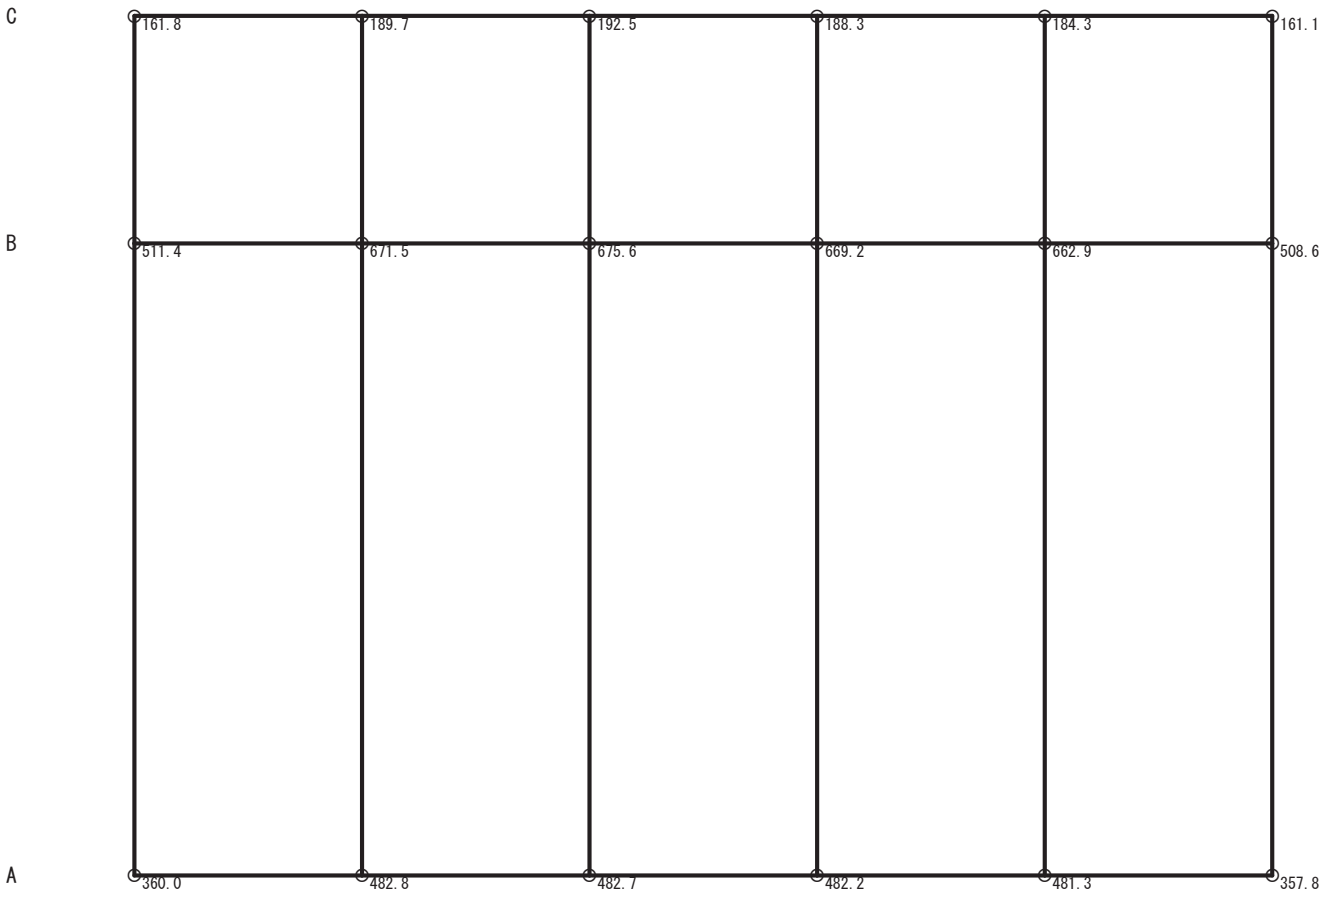


7F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1027.52	(13.8)	1027.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1328.49	(17.9)	1328.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1339.72	(18.0)	1339.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1350.83	(18.2)	1350.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1343.97	(18.1)	1343.97	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1033.24	(13.9)	1033.24	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7423.77	(100.0)	7423.77	0.00	(100.0)	(0.0)

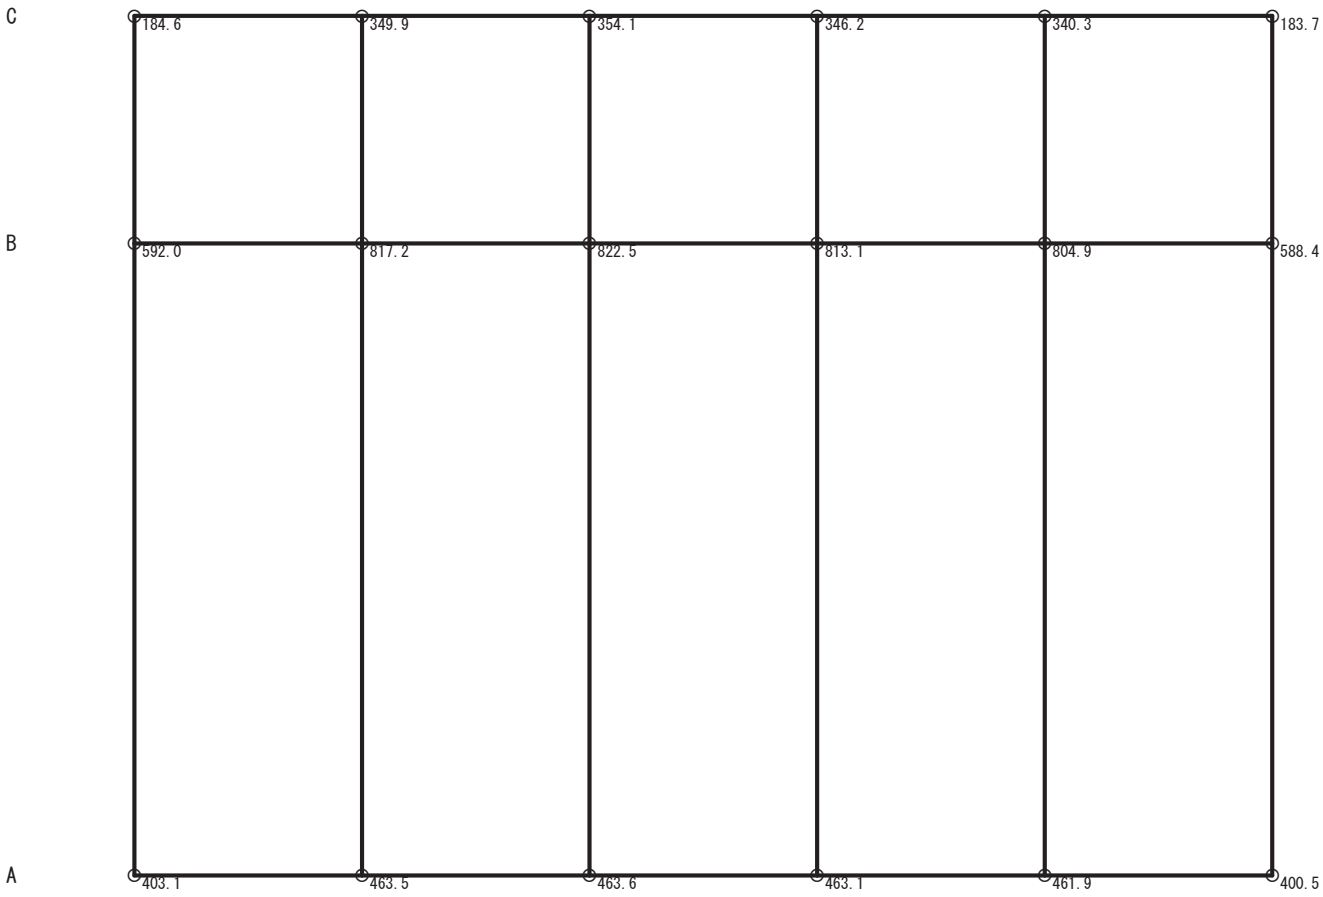


6F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1172.63	(13.2)	1172.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1607.04	(18.2)	1607.04	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1622.37	(18.3)	1622.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1640.19	(18.5)	1640.19	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1630.50	(18.4)	1630.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1179.73	(13.3)	1179.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8852.45	(100.0)	8852.45	0.00	(100.0)	(0.0)

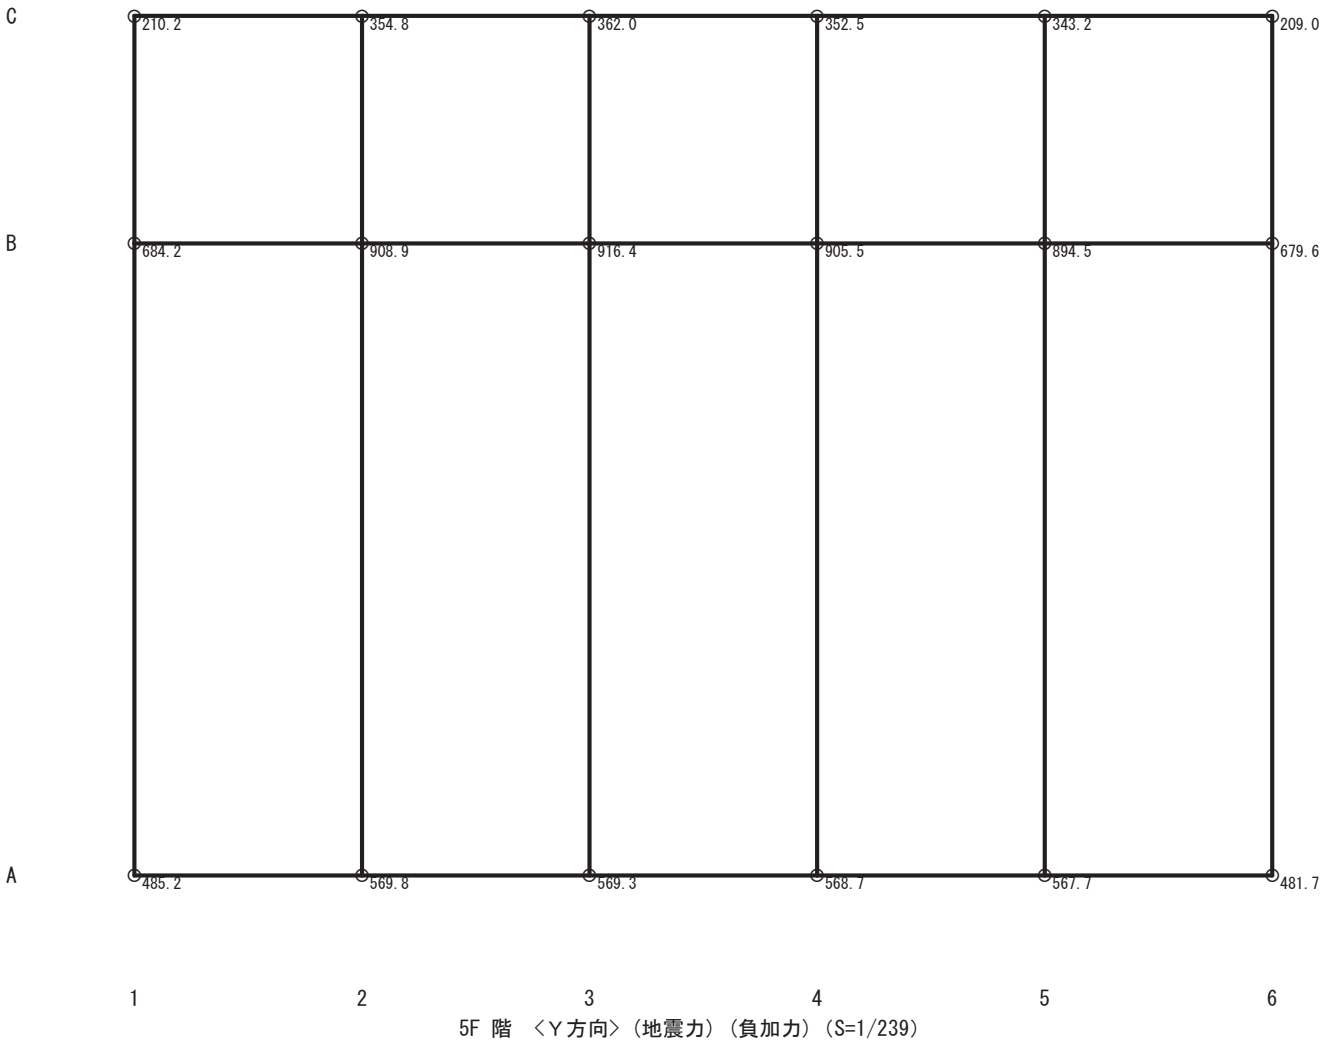


5F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1370.26	(13.6)	1370.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1805.40	(17.9)	1805.40	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1826.75	(18.2)	1826.75	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1847.73	(18.4)	1847.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1833.49	(18.2)	1833.49	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1379.69	(13.7)	1379.69	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10063.31	(100.0)	10063.31	0.00	(100.0)	(0.0)

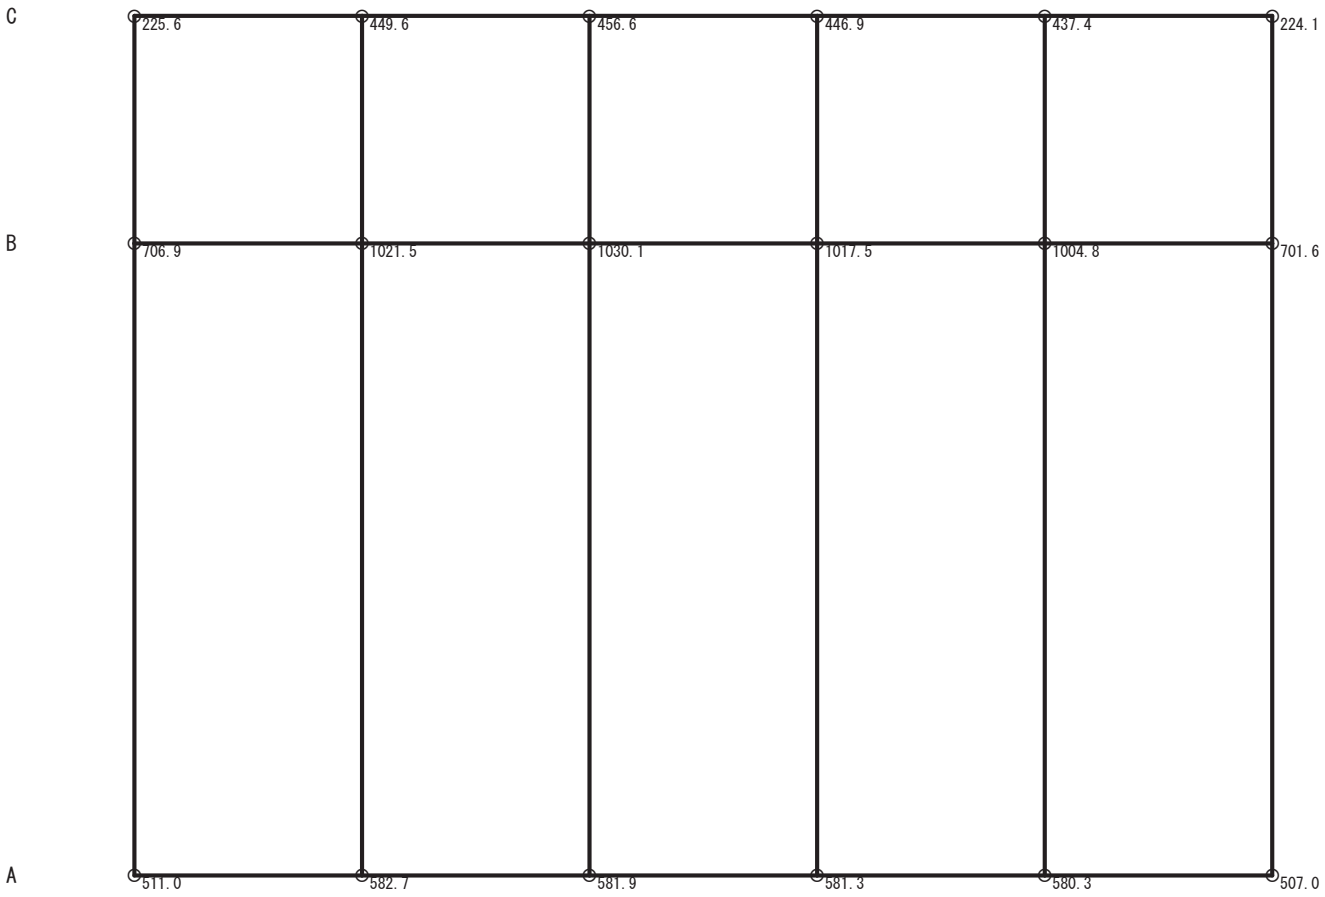


4F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1432.63	(12.9)	1432.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2022.49	(18.3)	2022.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2045.75	(18.5)	2045.75	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2068.64	(18.7)	2068.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2053.71	(18.6)	2053.71	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1443.58	(13.0)	1443.58	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11066.80	(100.0)	11066.80	0.00	(100.0)	(0.0)

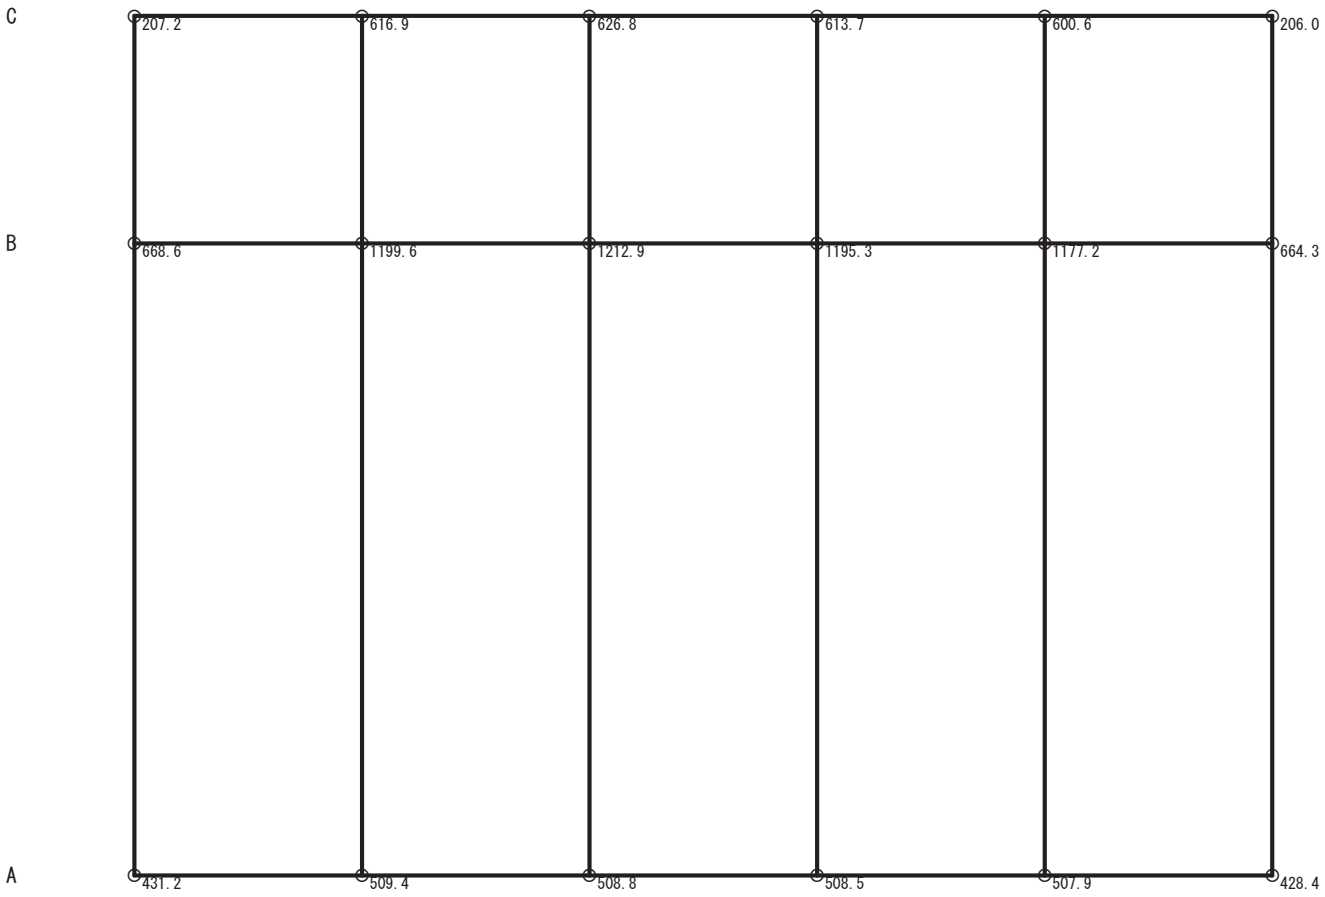


3F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1298.71	(10.9)	1298.71	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2285.74	(19.2)	2285.74	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2317.48	(19.5)	2317.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2348.56	(19.8)	2348.56	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2325.98	(19.6)	2325.98	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1307.05	(11.0)	1307.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11883.52	(100.0)	11883.52	0.00	(100.0)	(0.0)

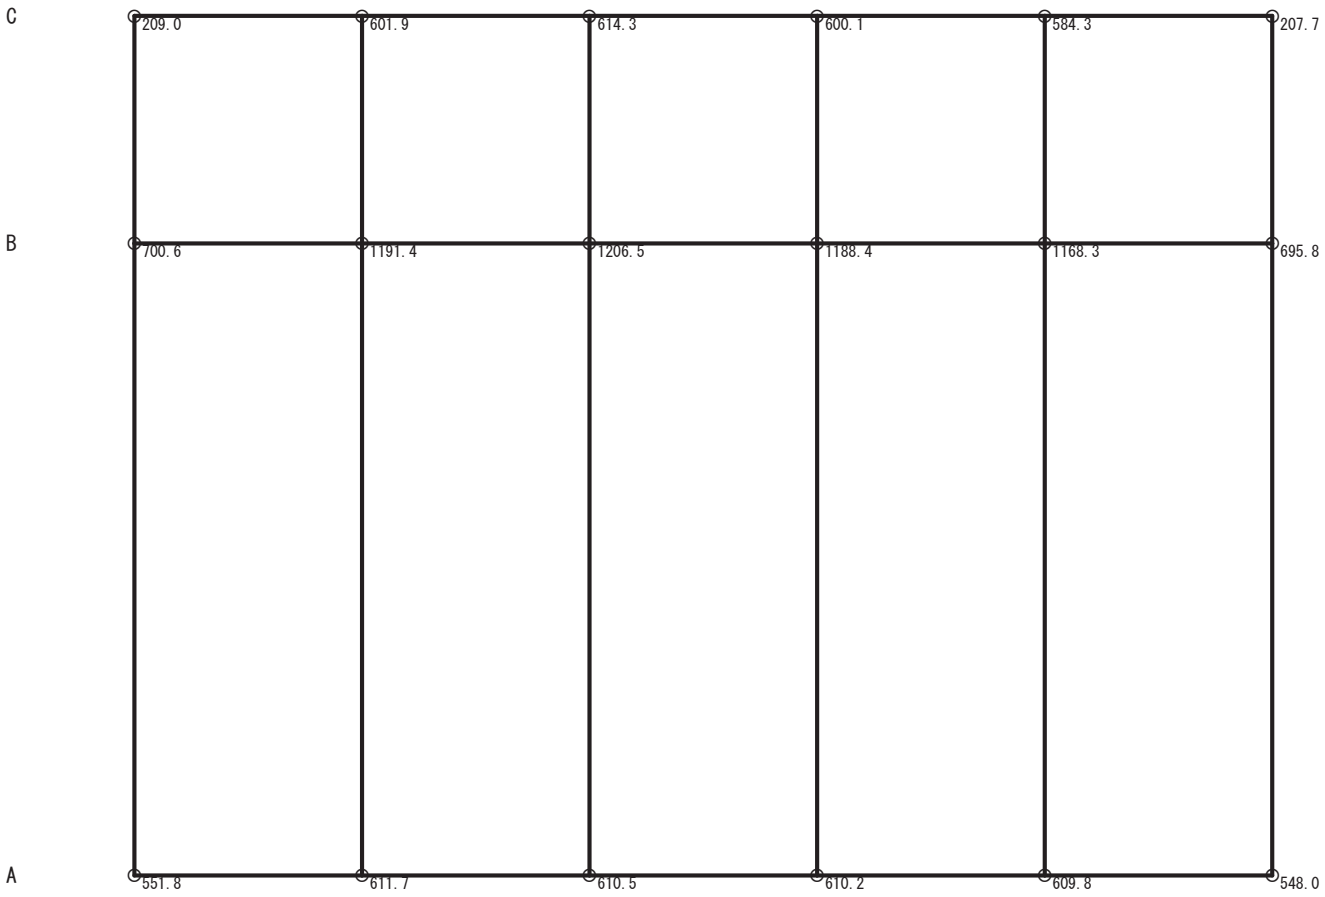

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1451.41	(11.6)	1451.41	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2362.47	(18.9)	2362.47	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2398.74	(19.2)	2398.74	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2431.25	(19.4)	2431.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2405.02	(19.2)	2405.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1461.46	(11.7)	1461.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12510.35	(100.0)	12510.35	0.00	(100.0)	(0.0)

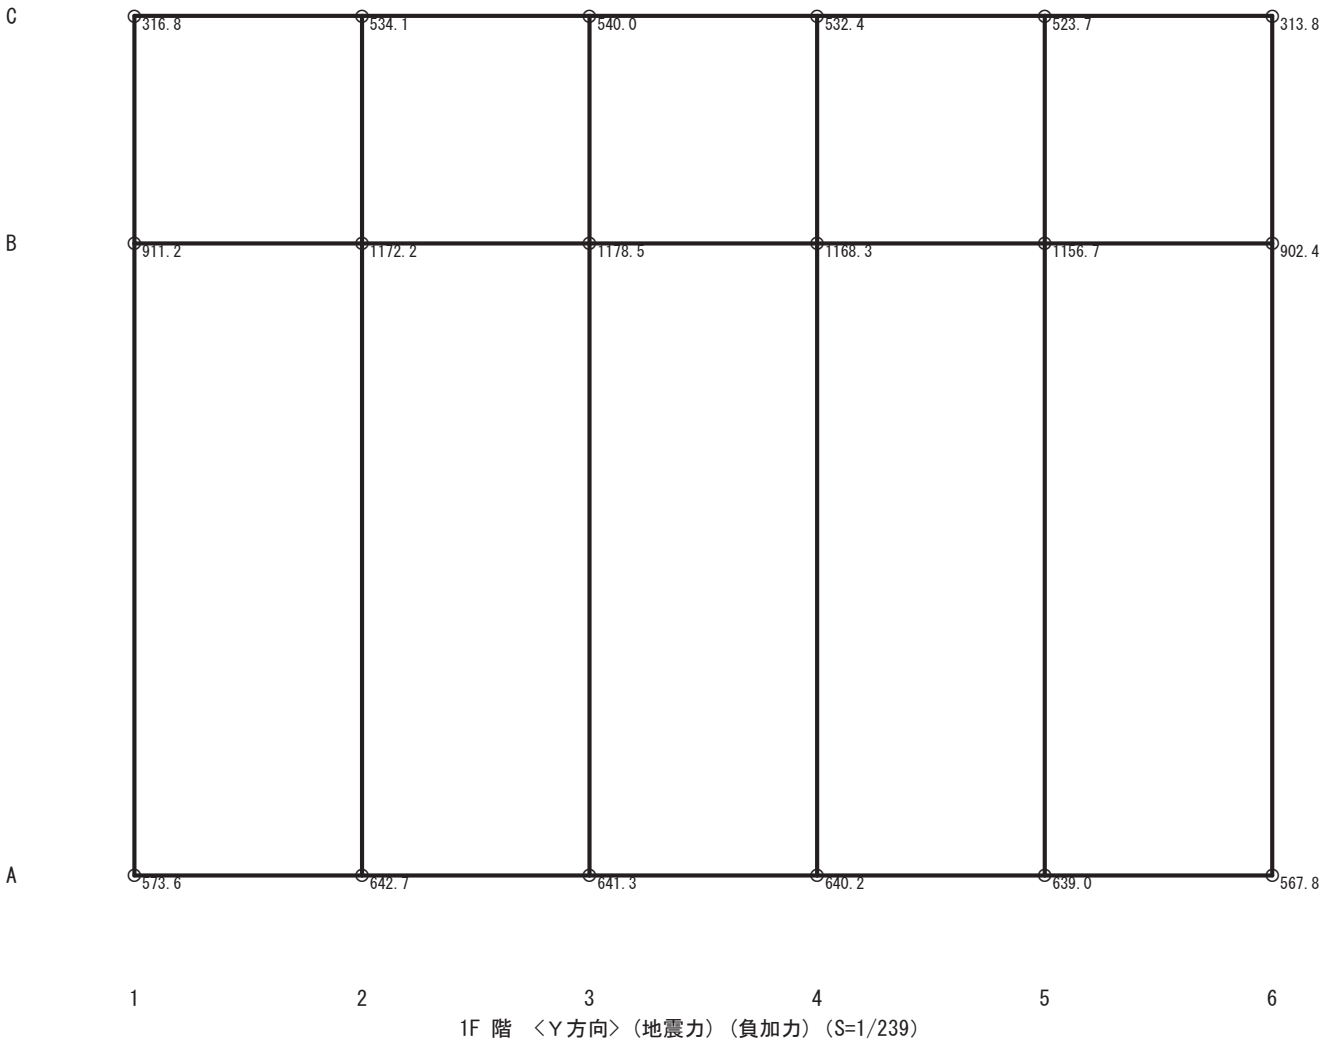

1F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1783.99	(13.8)	1783.99	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2319.42	(17.9)	2319.42	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2340.84	(18.1)	2340.84	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2359.82	(18.2)	2359.82	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2348.95	(18.1)	2348.95	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1801.59	(13.9)	1801.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	12954.61	(100.0)	12954.61	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉（地震力）（負加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	3776.04	3776.04	(100.0)	0.00	(0.0)	3776.04	0.00	3776.04
8F	5768.53	5768.53	(100.0)	0.00	(0.0)	5768.53	0.00	5768.53
7F	7423.77	7423.77	(100.0)	0.00	(0.0)	7423.77	0.00	7423.77
6F	8852.45	8852.45	(100.0)	0.00	(0.0)	8852.45	0.00	8852.45
5F	10063.31	10063.31	(100.0)	0.00	(0.0)	10063.31	0.00	10063.31
4F	11066.80	11066.80	(100.0)	0.00	(0.0)	11066.80	0.00	11066.80
3F	11883.52	11883.52	(100.0)	0.00	(0.0)	11883.52	0.00	11883.52
2F	12510.35	12510.35	(100.0)	0.00	(0.0)	12510.35	0.00	12510.35
1F	12954.61	12954.61	(100.0)	0.00	(0.0)	12954.61	0.00	12954.61

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Y方向〉（負加力）


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	A	1	1.0347	400.0	1/386
8F	A	1	1.5121	400.0	1/264
7F	A	1	1.7132	400.0	1/233

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1.5332	400.0	1/260
5F	A	1	1.6510	400.0	1/242
4F	A	1	1.6969	400.0	1/235
3F	A	1	1.5260	400.0	1/262
2F	A	1	1.4258	400.0	1/280
1F	A	1	0.9034	400.0	1/442


A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の（DL+LLE）の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

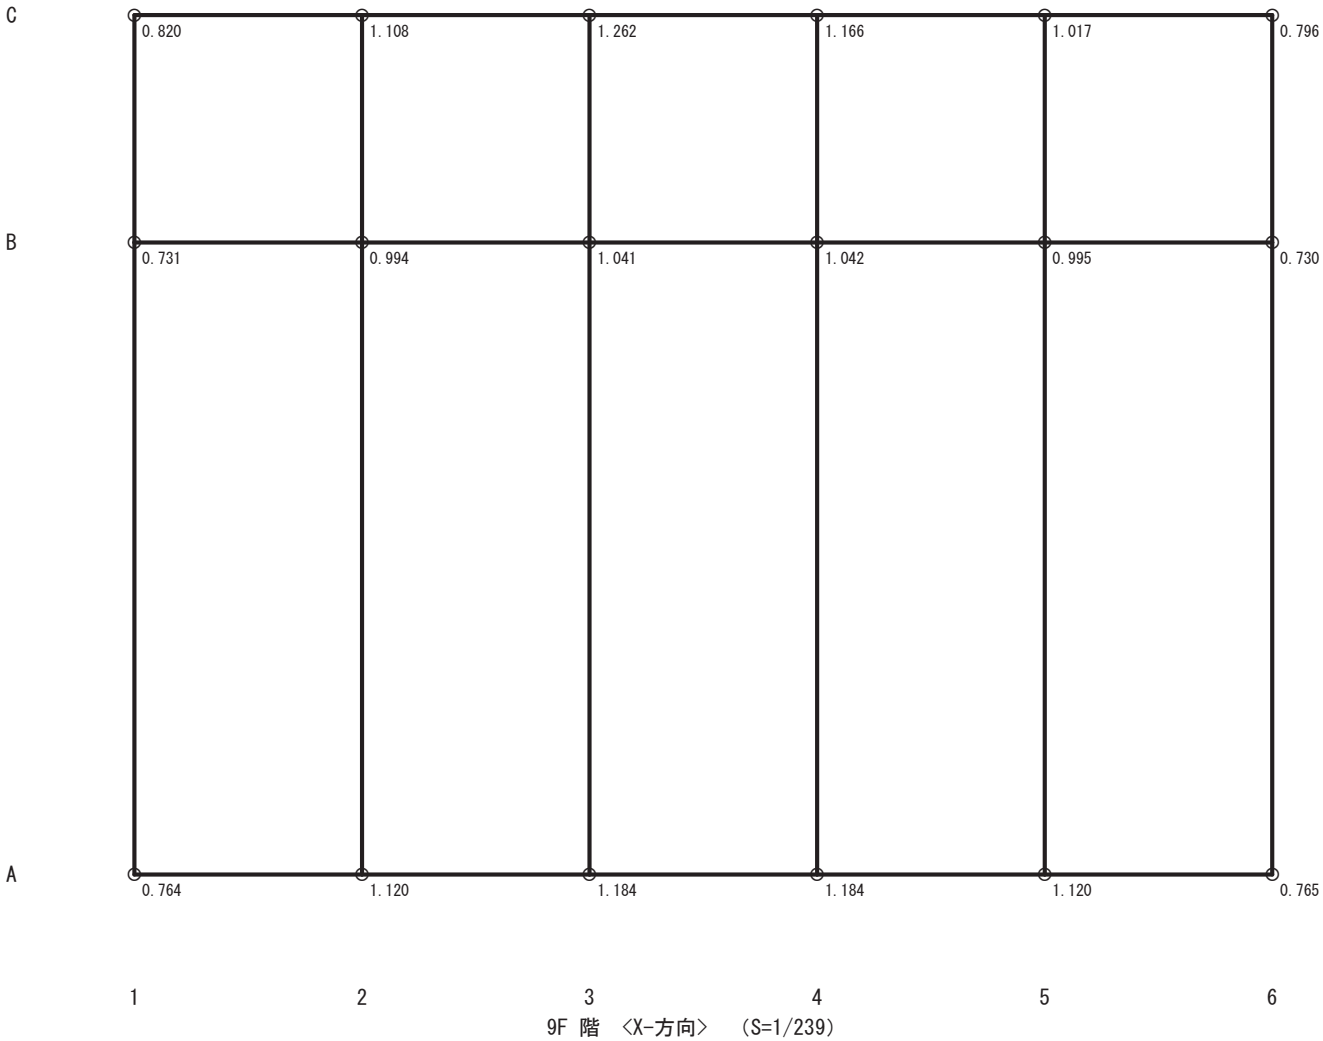


9F 階　<X-方向>　(S=1/239)

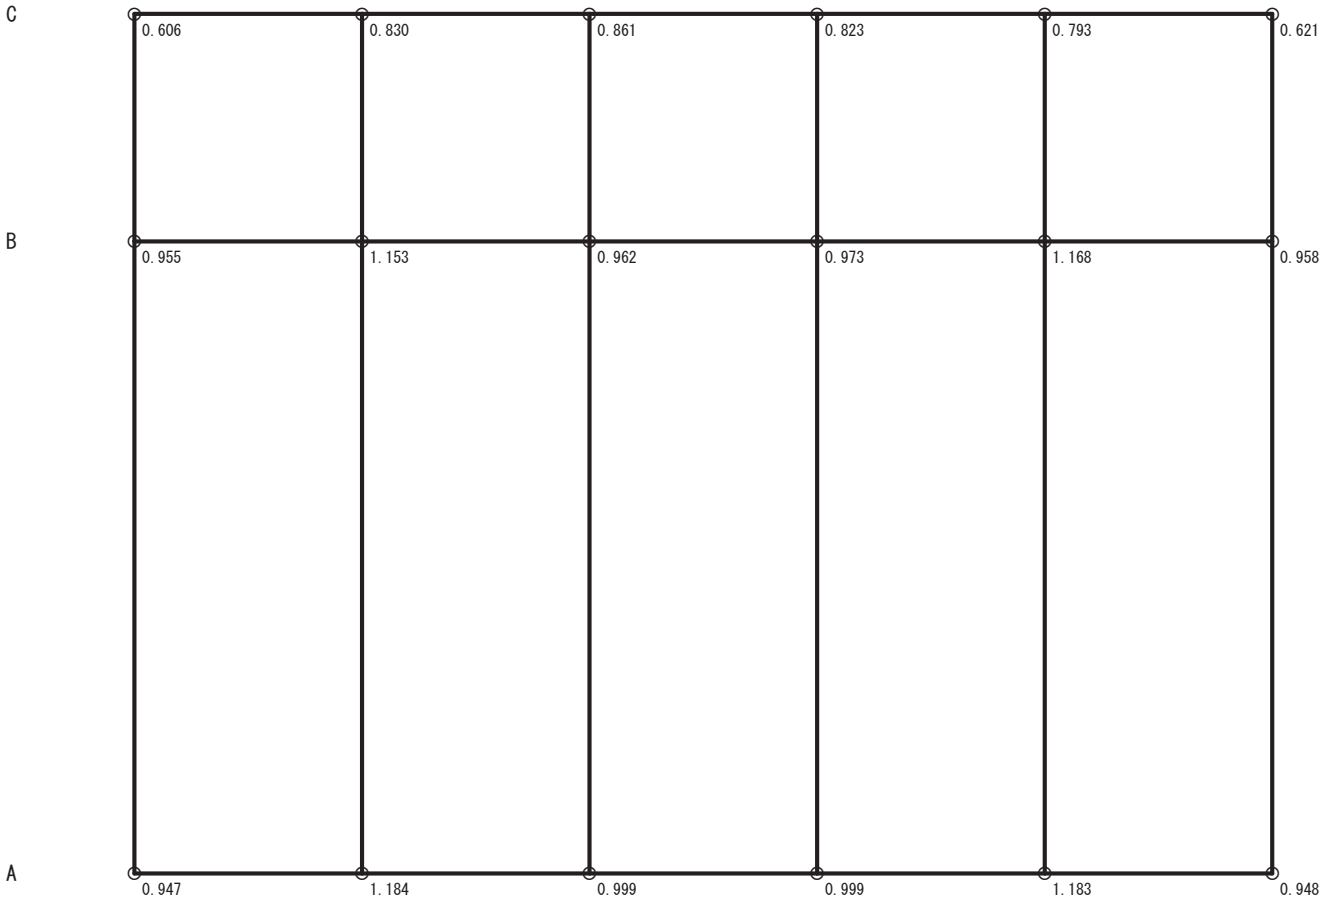


8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

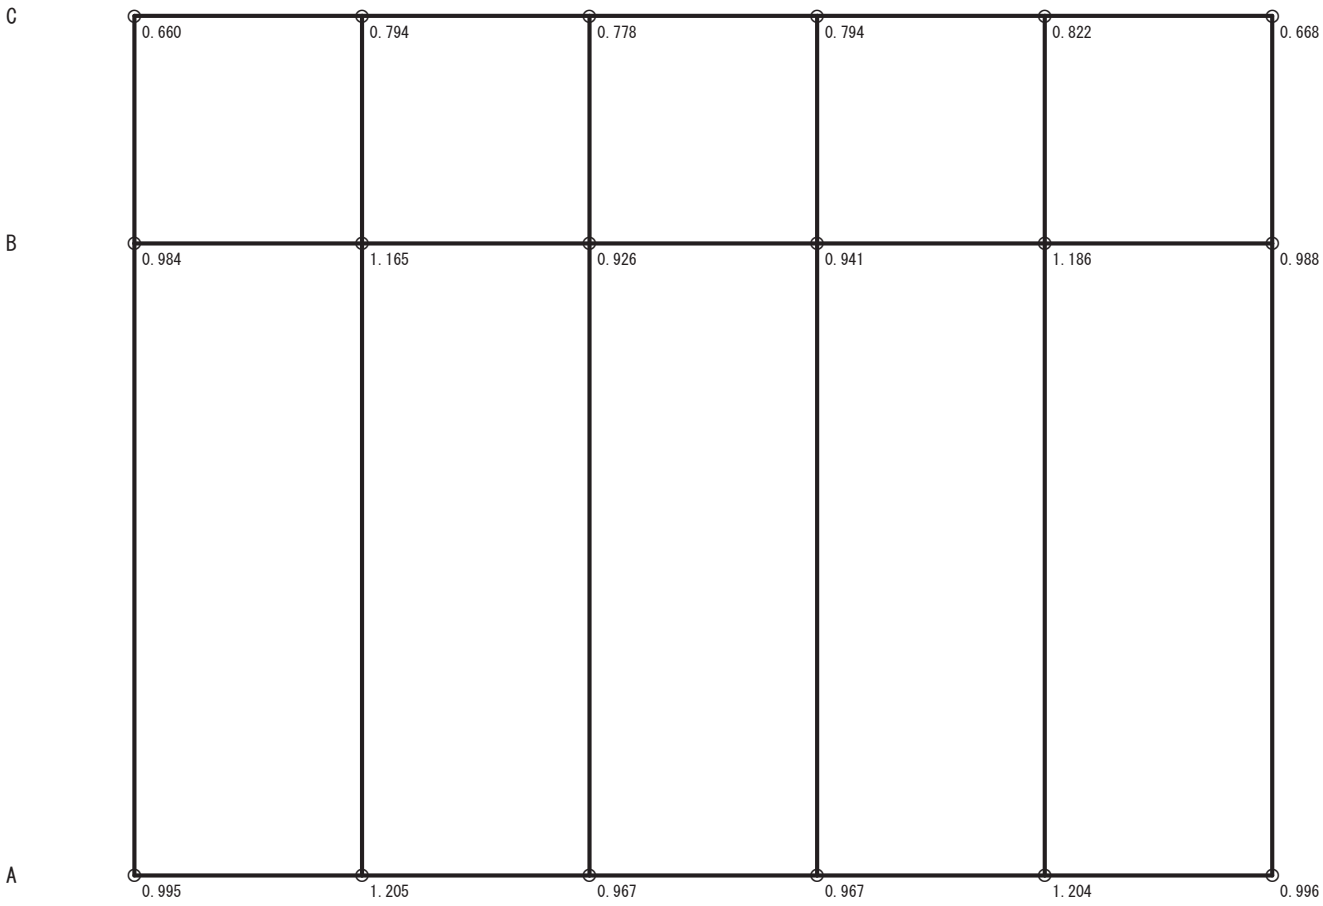


7F 階　<X-方向>　(S=1/239)

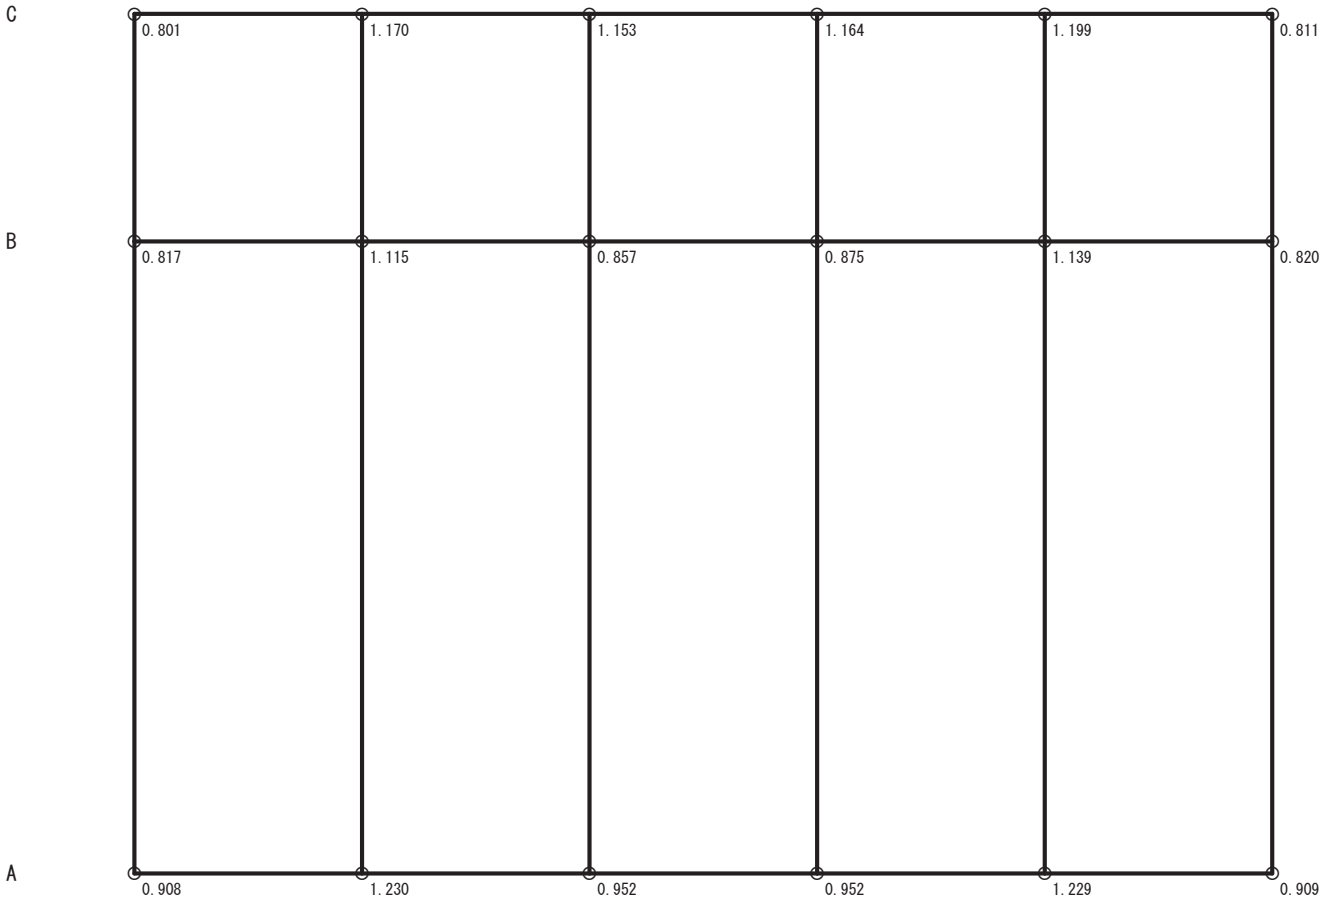


6F 階　<X-方向>　(S=1/239)

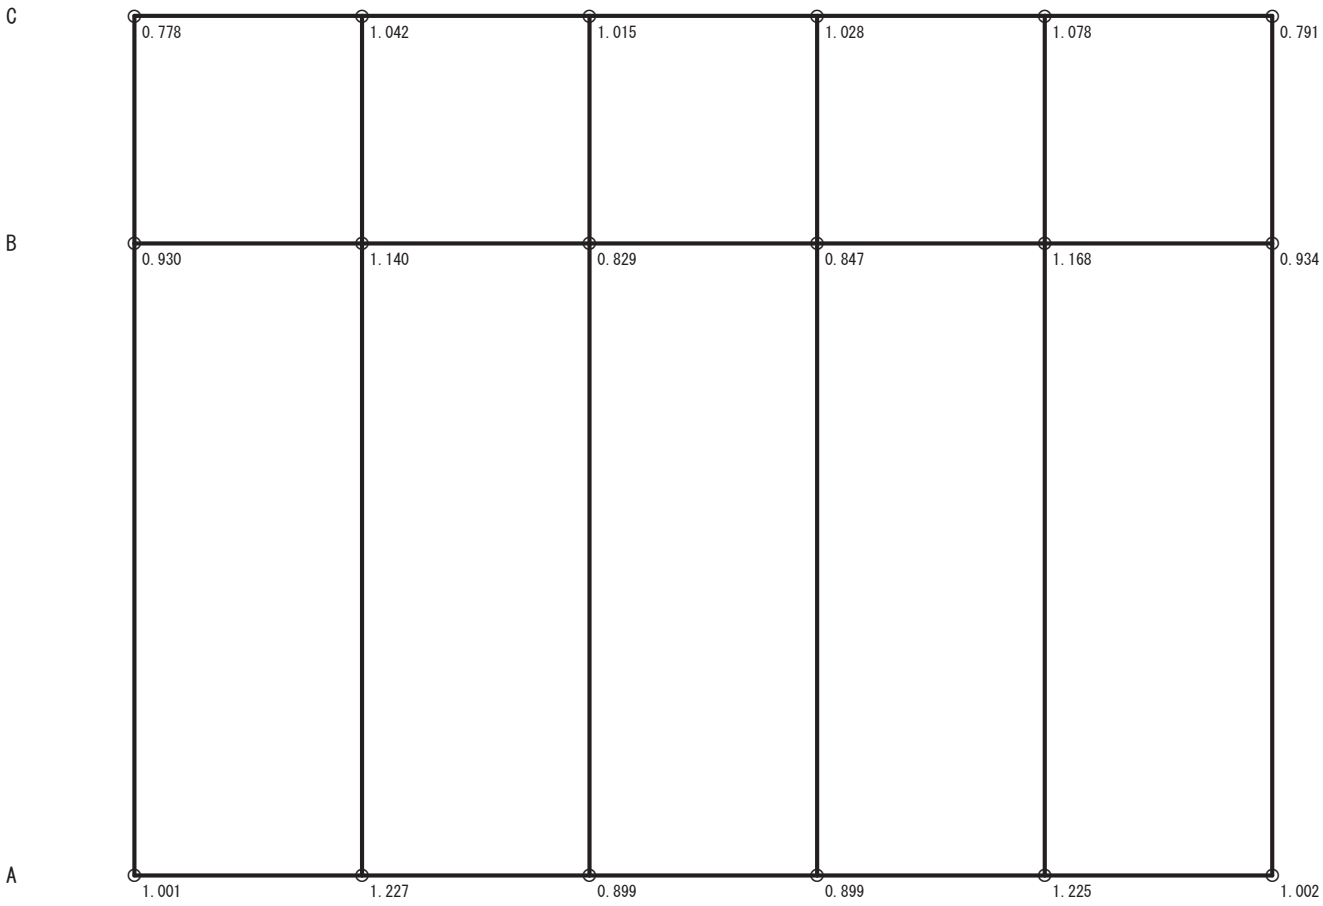


5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

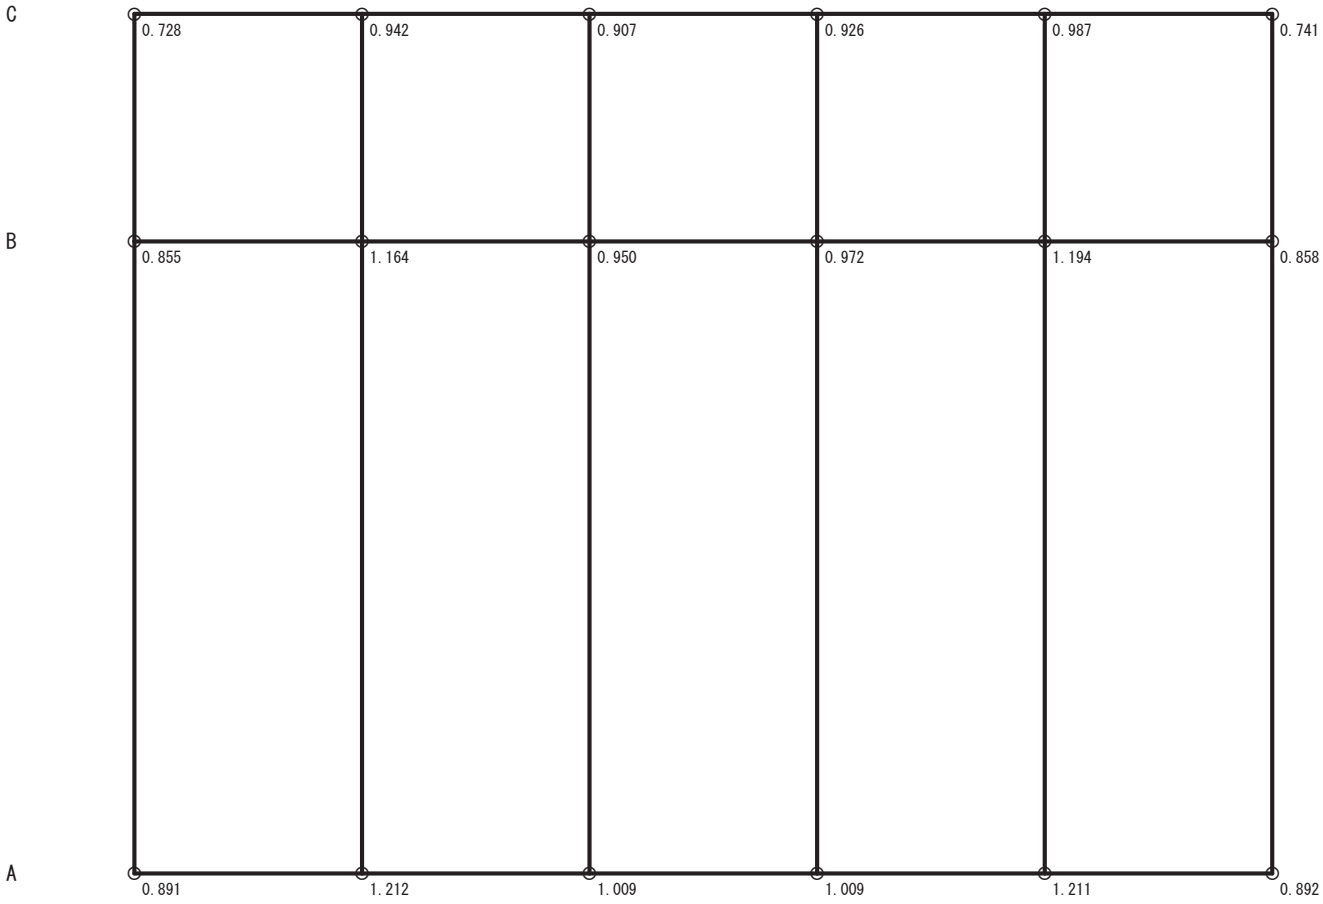


4F 階　<X-方向>　(S=1/239)

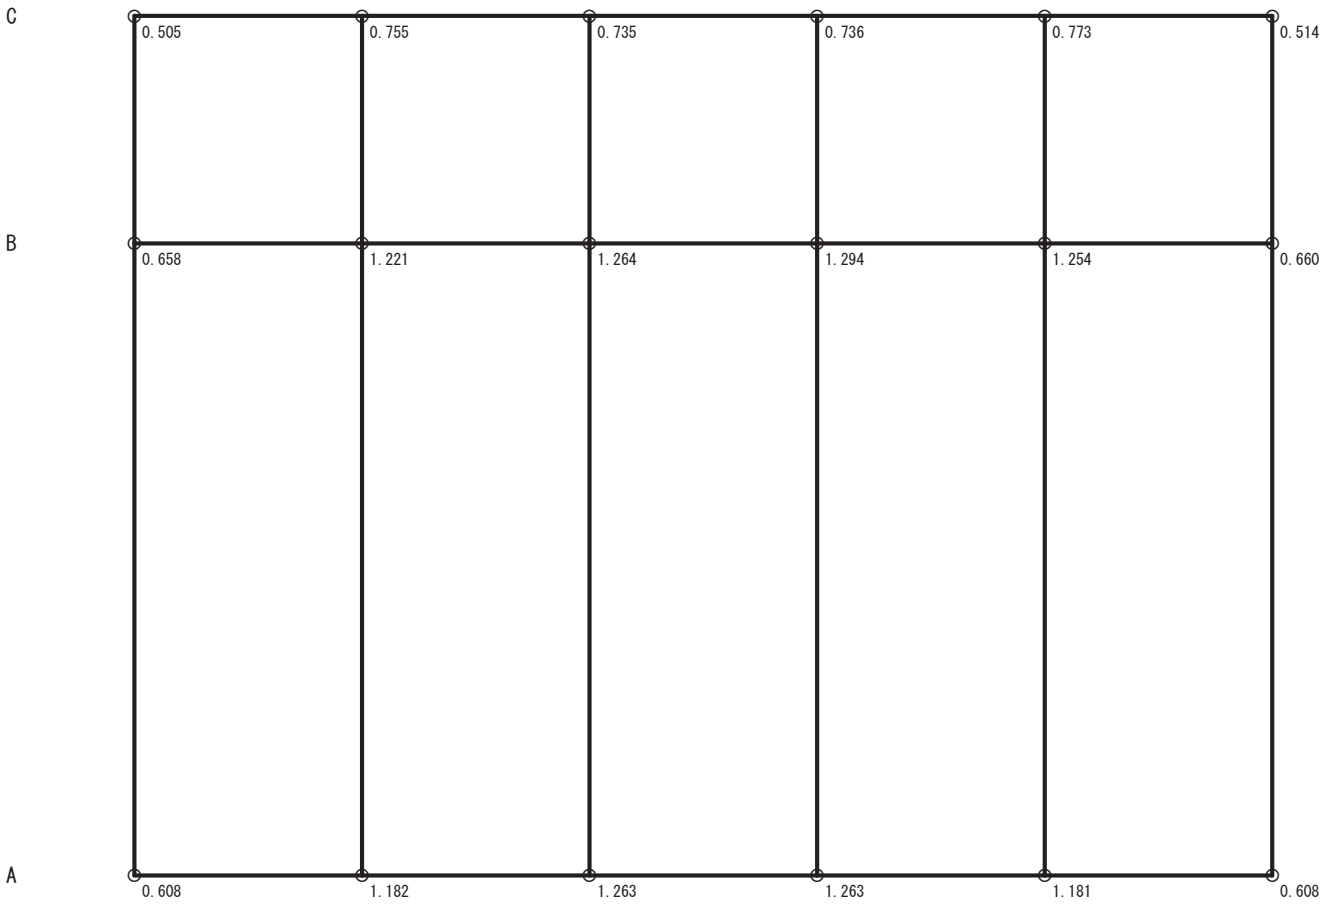


3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

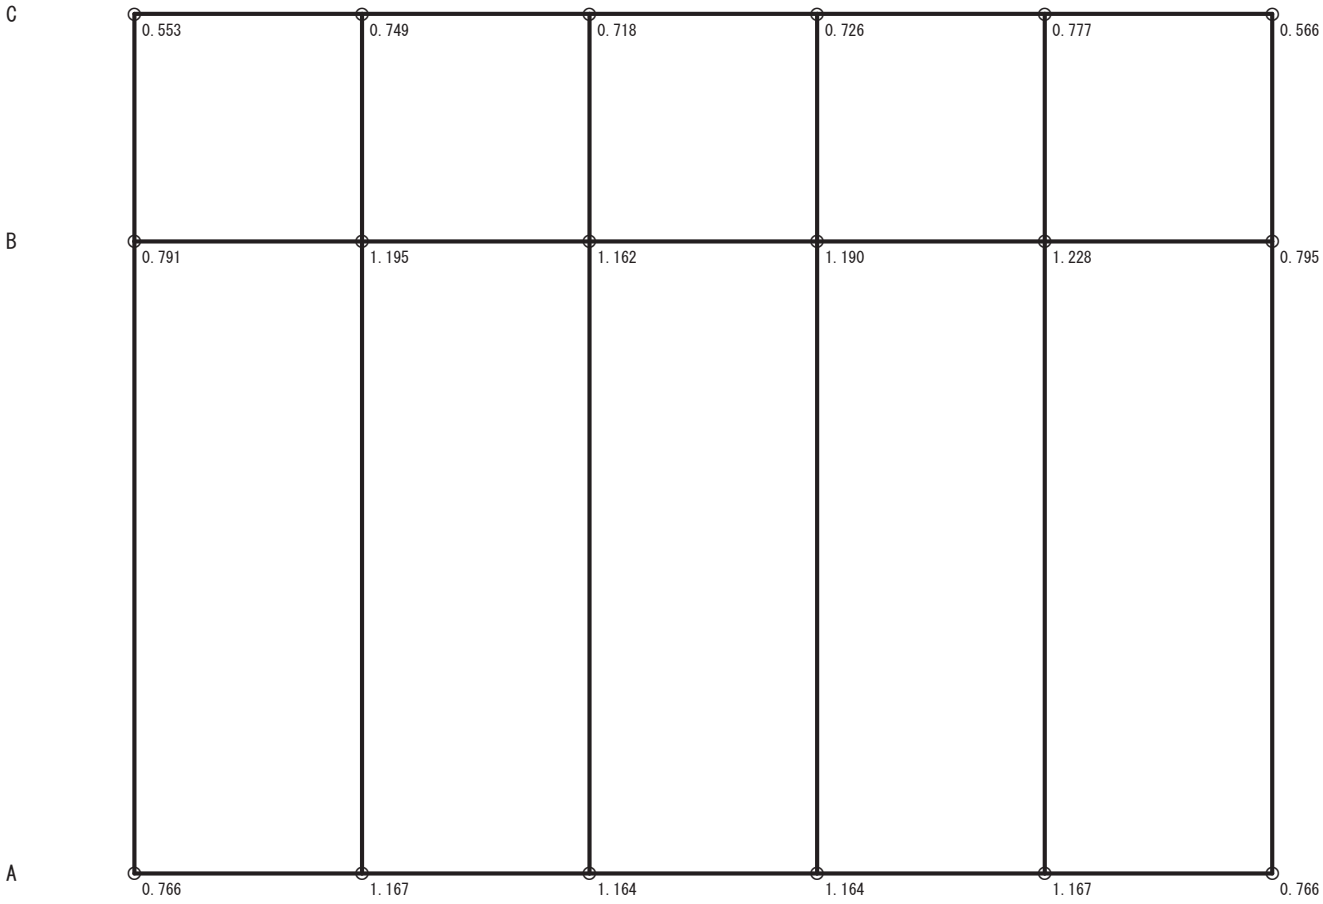


2F 階　<X-方向>　(S=1/239)

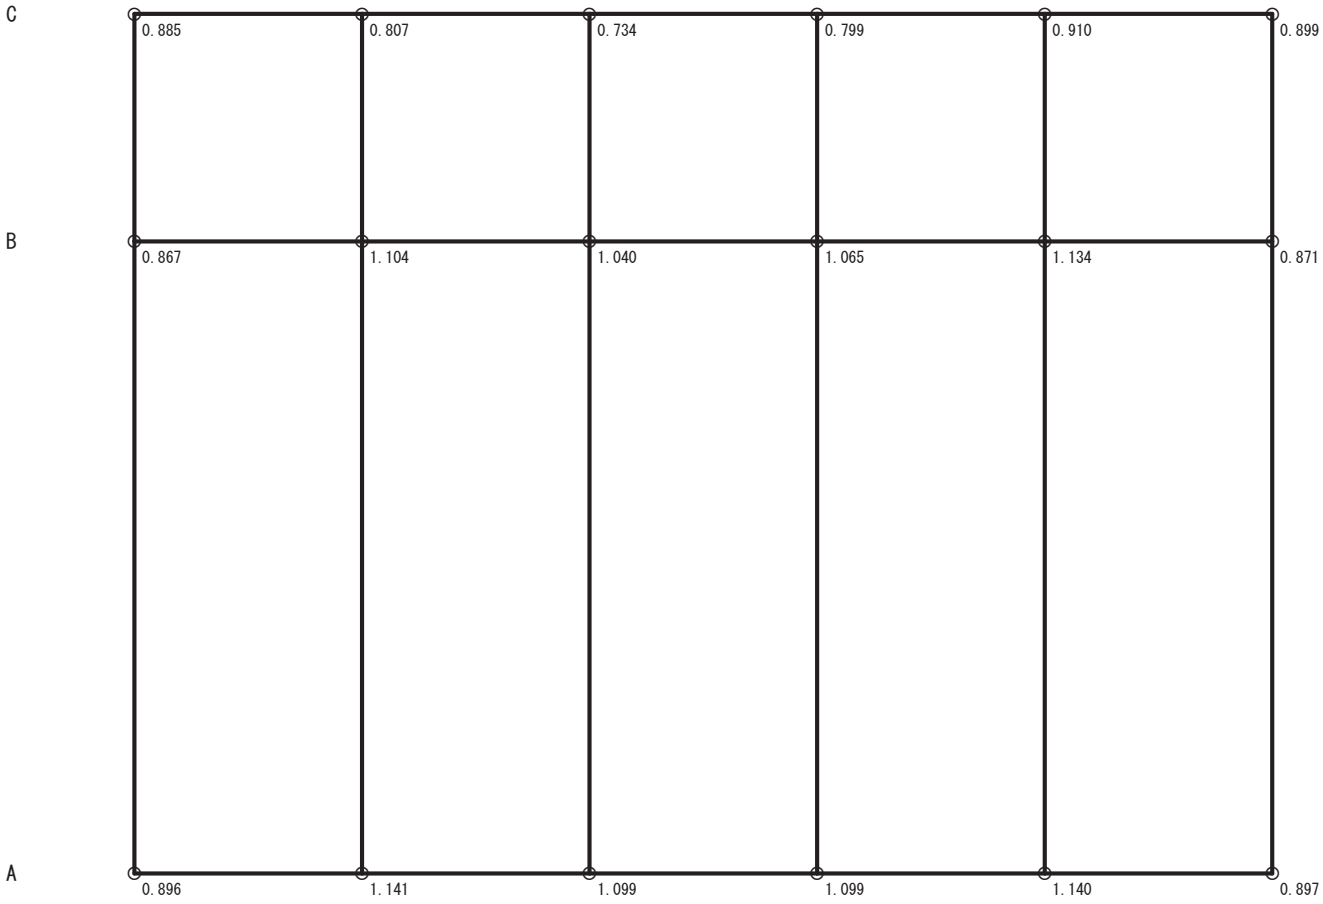


1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

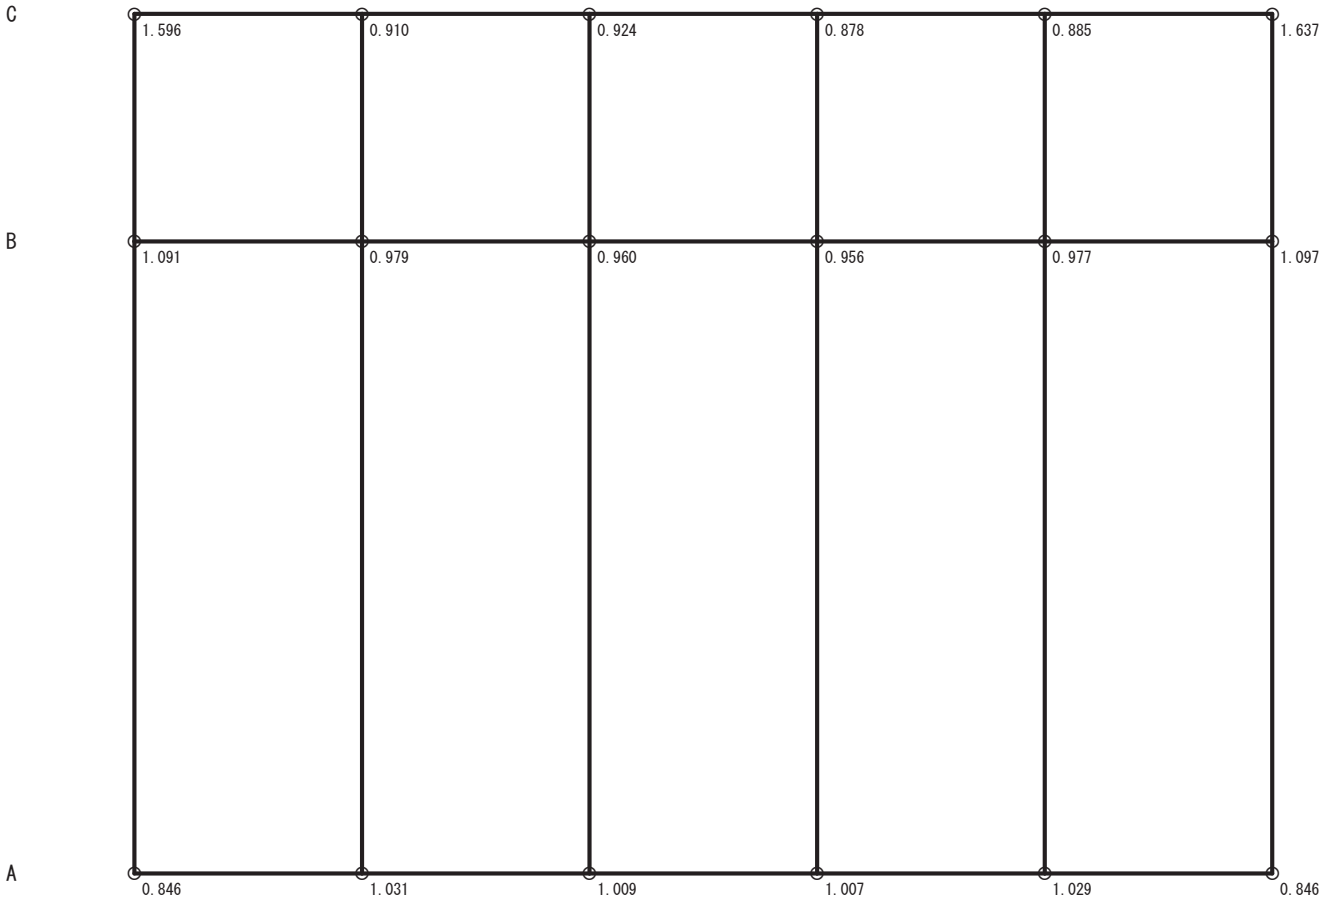


9F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

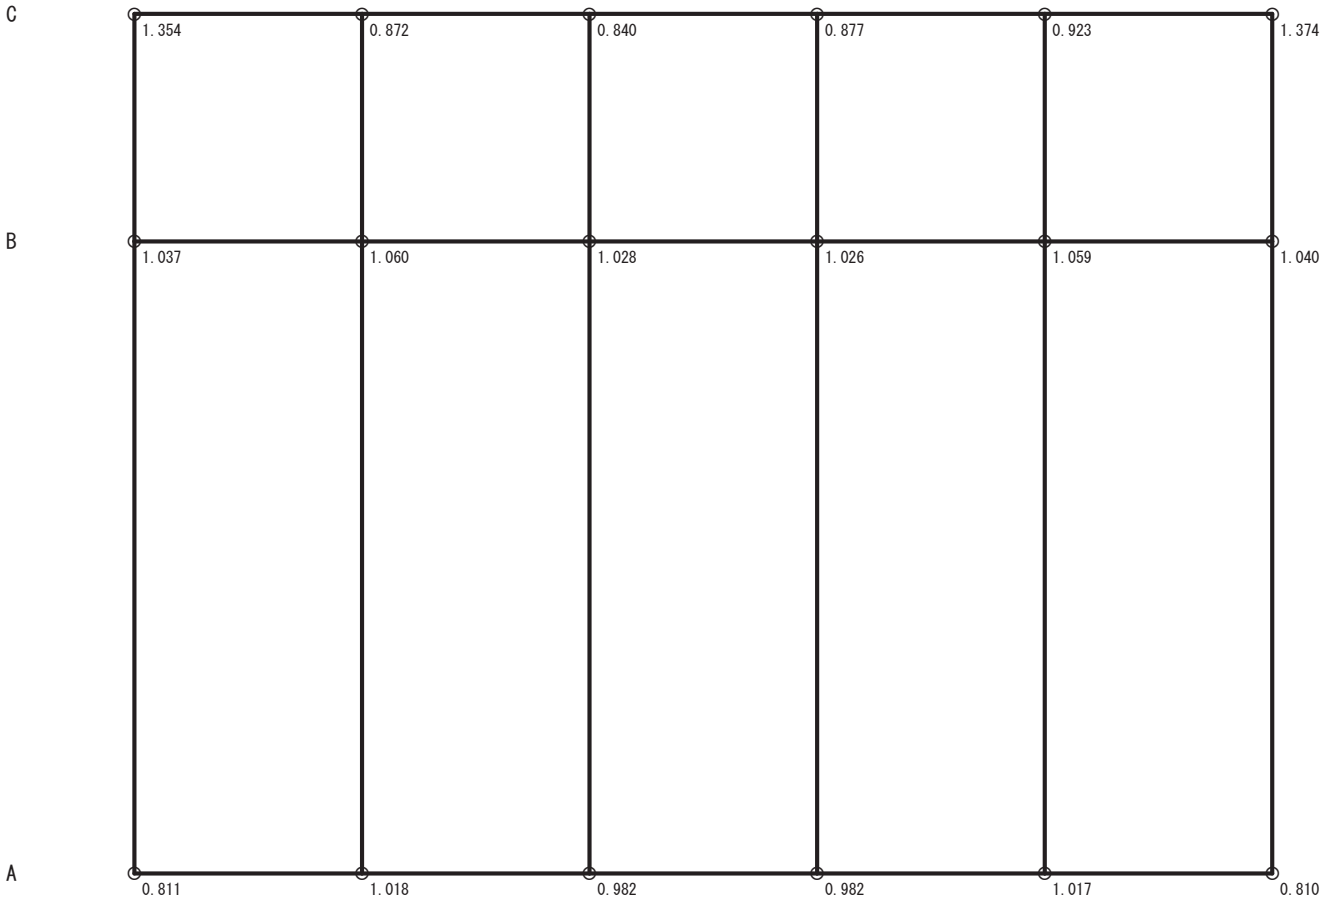


8F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

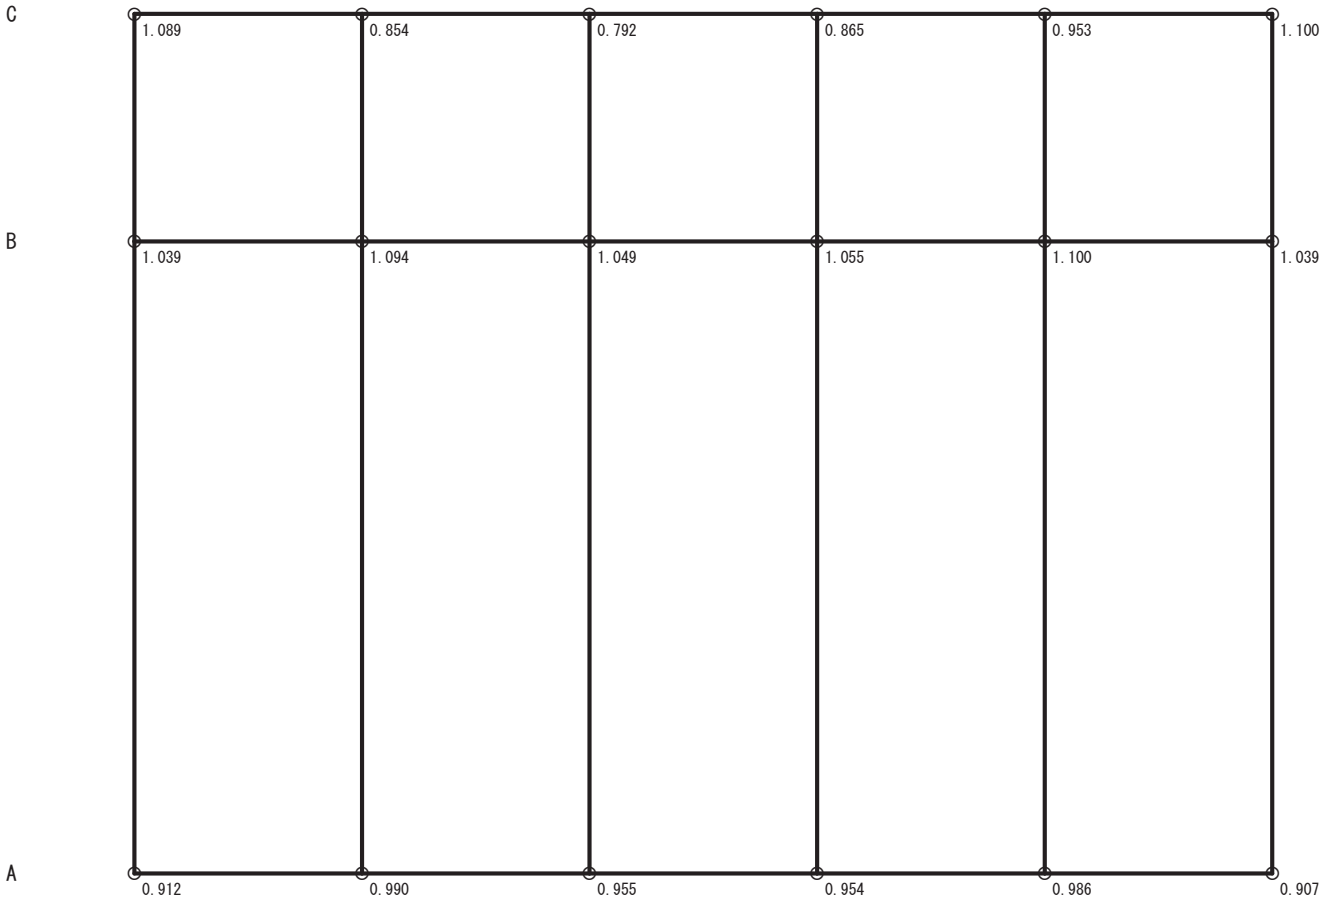


7F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

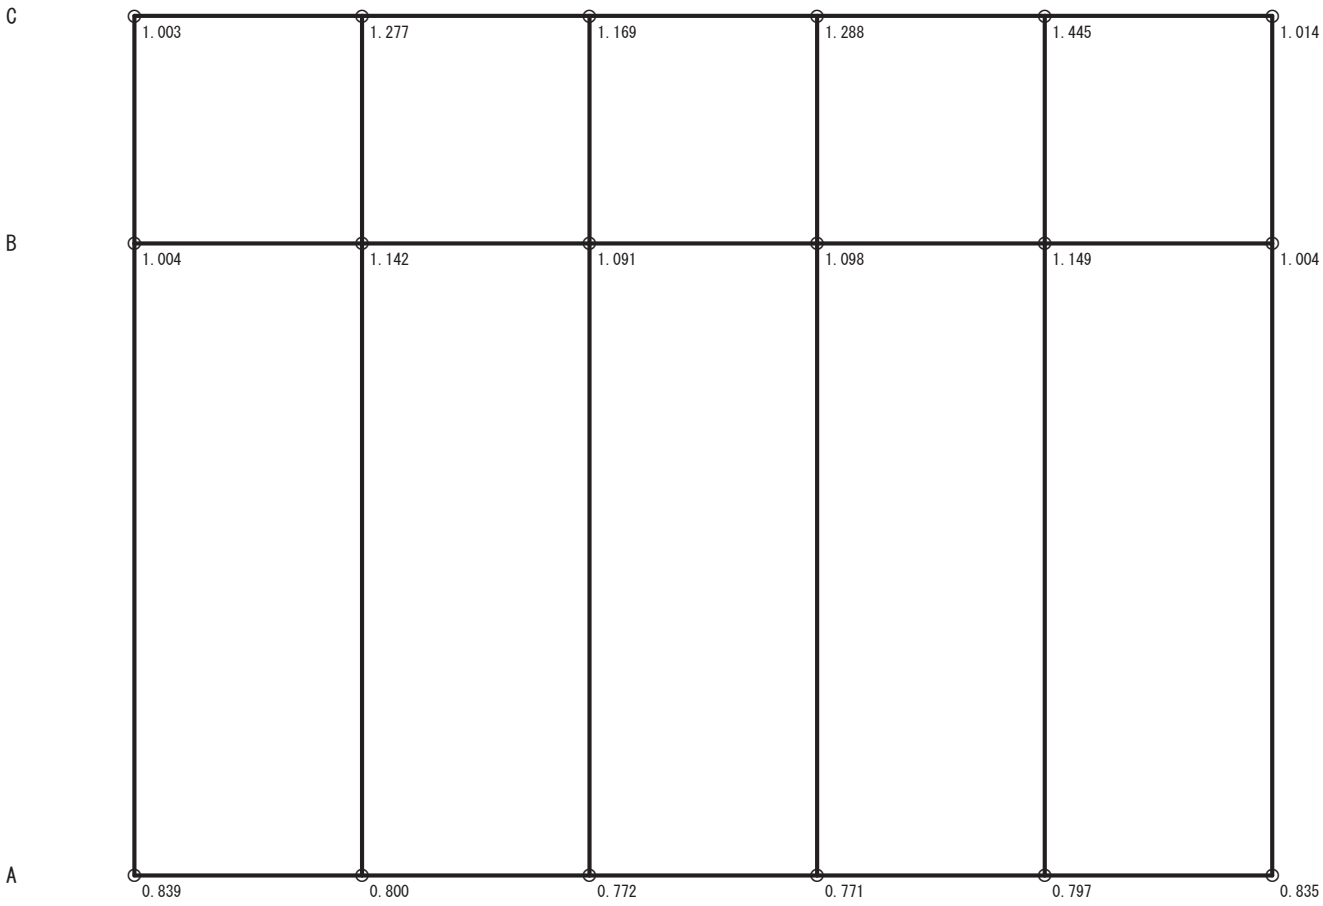


6F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

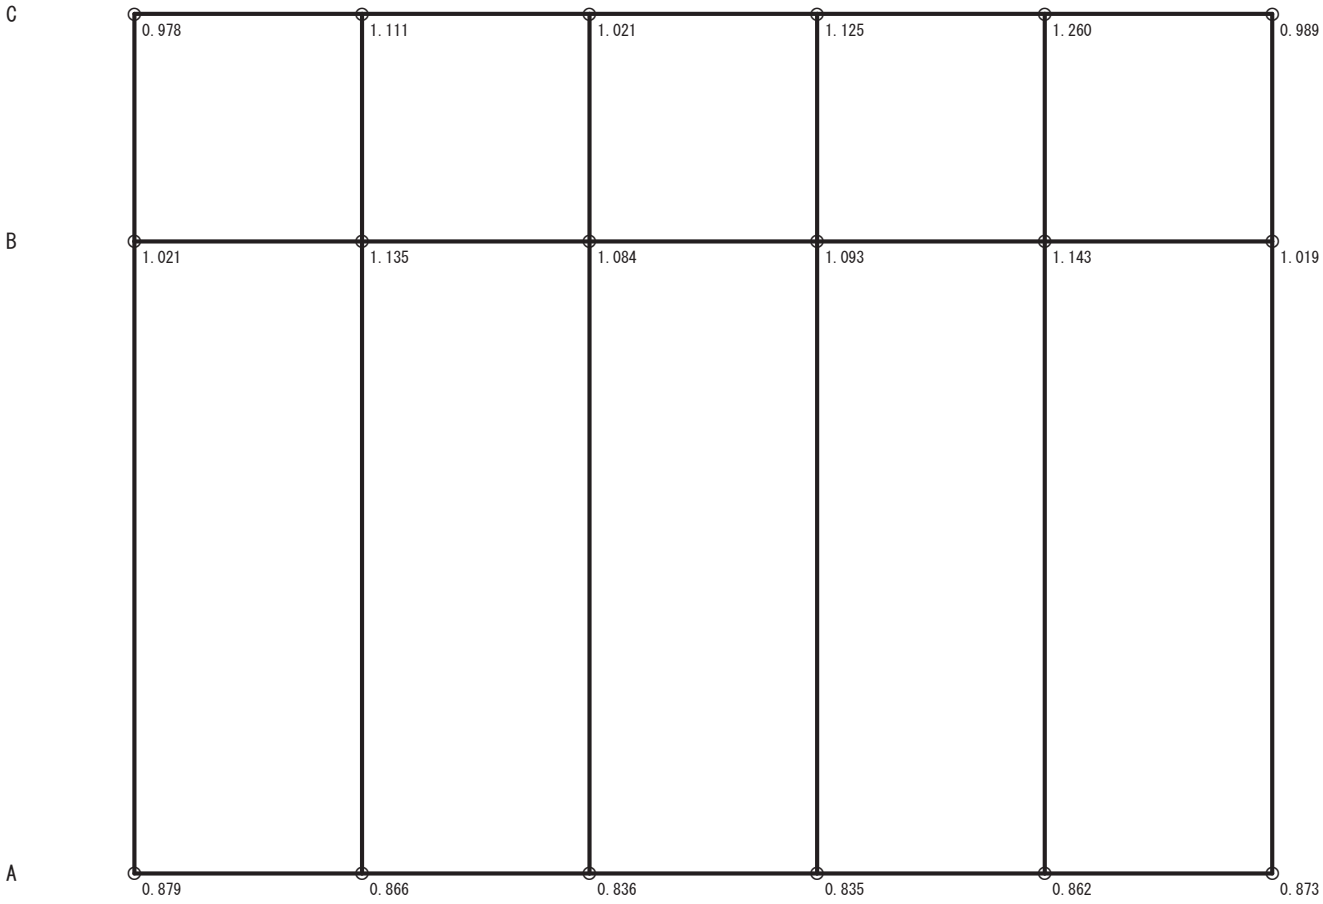


5F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

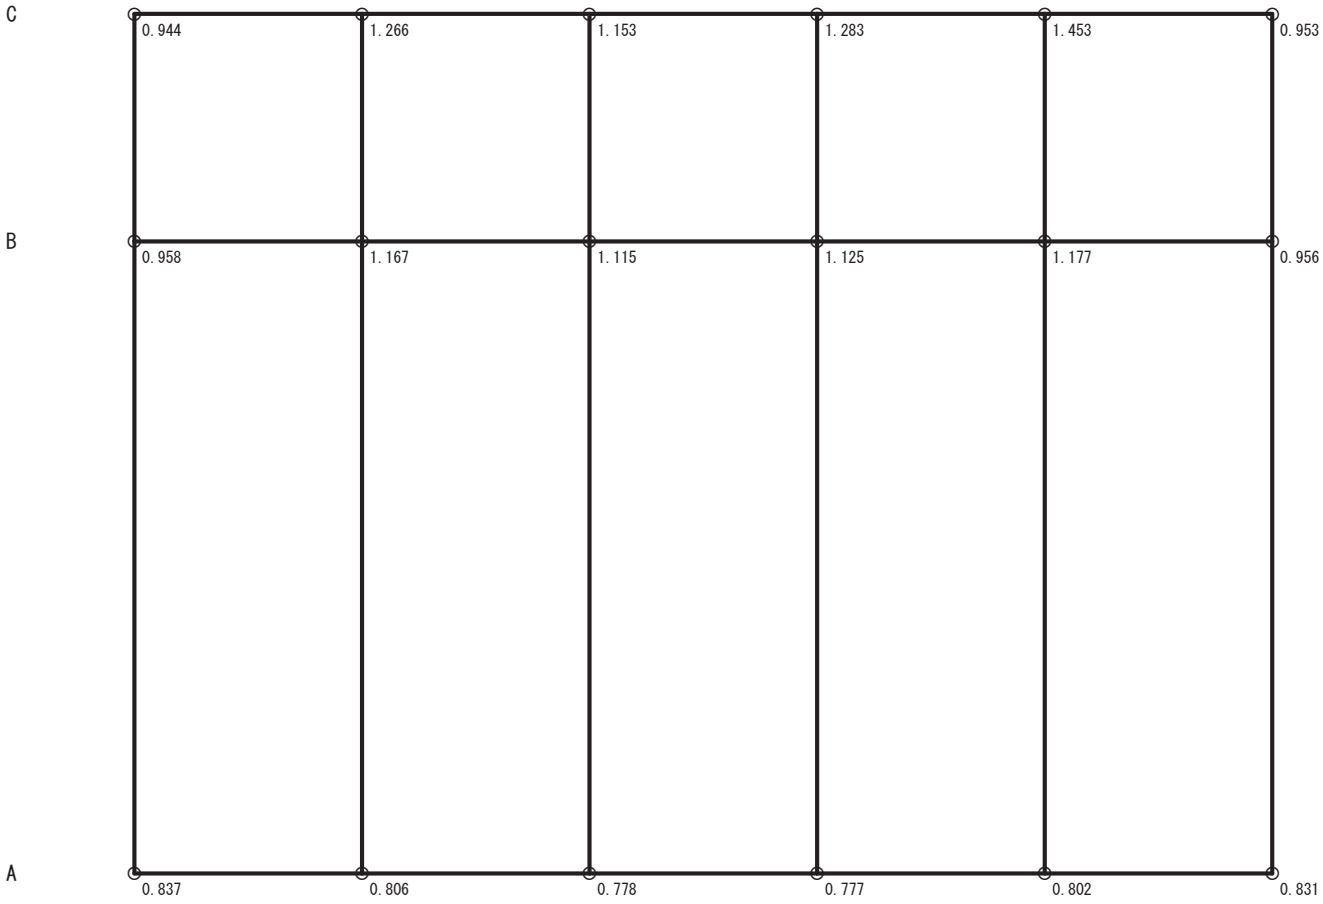


4F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

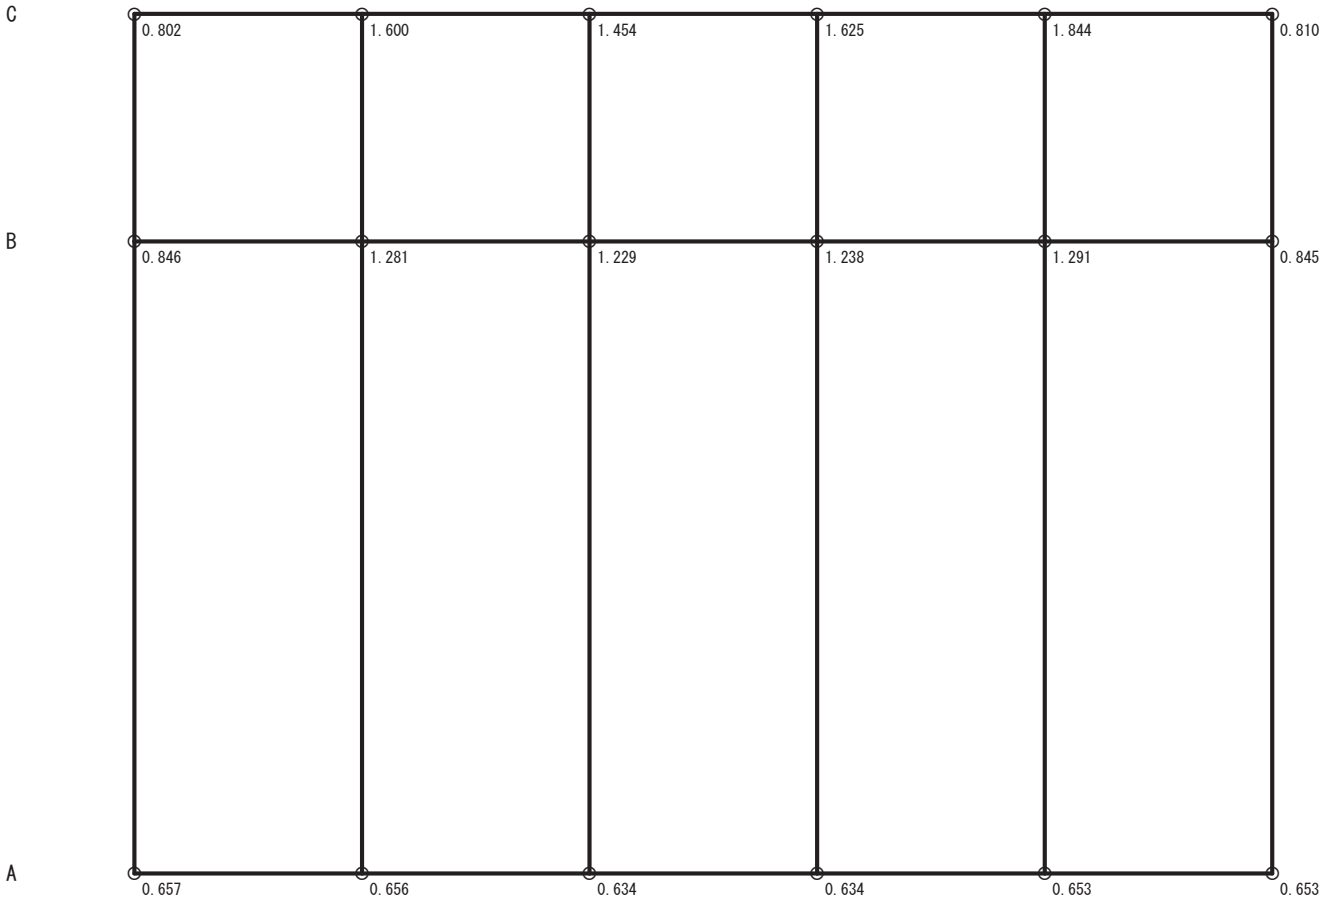

3F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

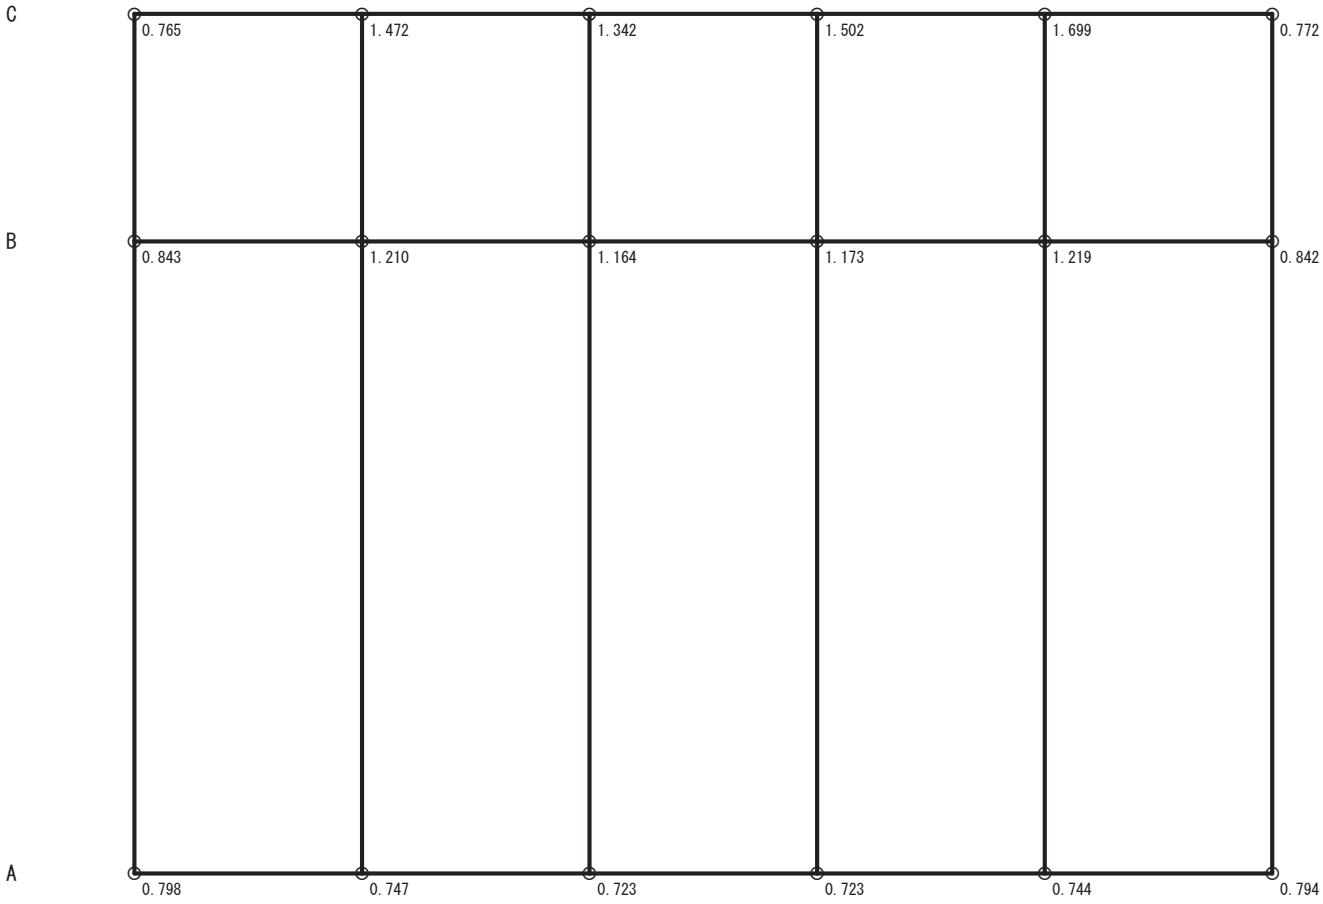


2F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

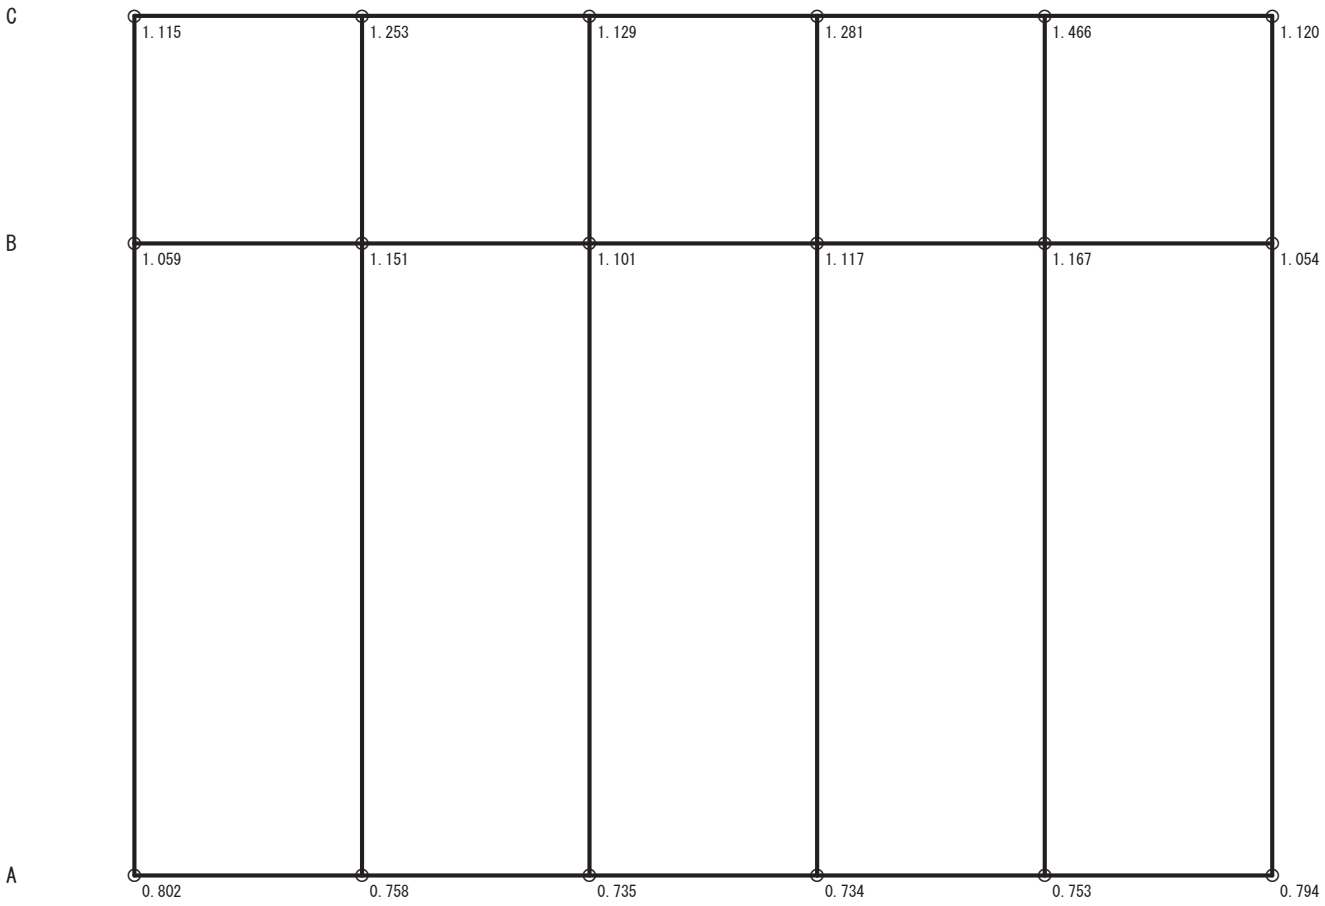

1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)


A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧




NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

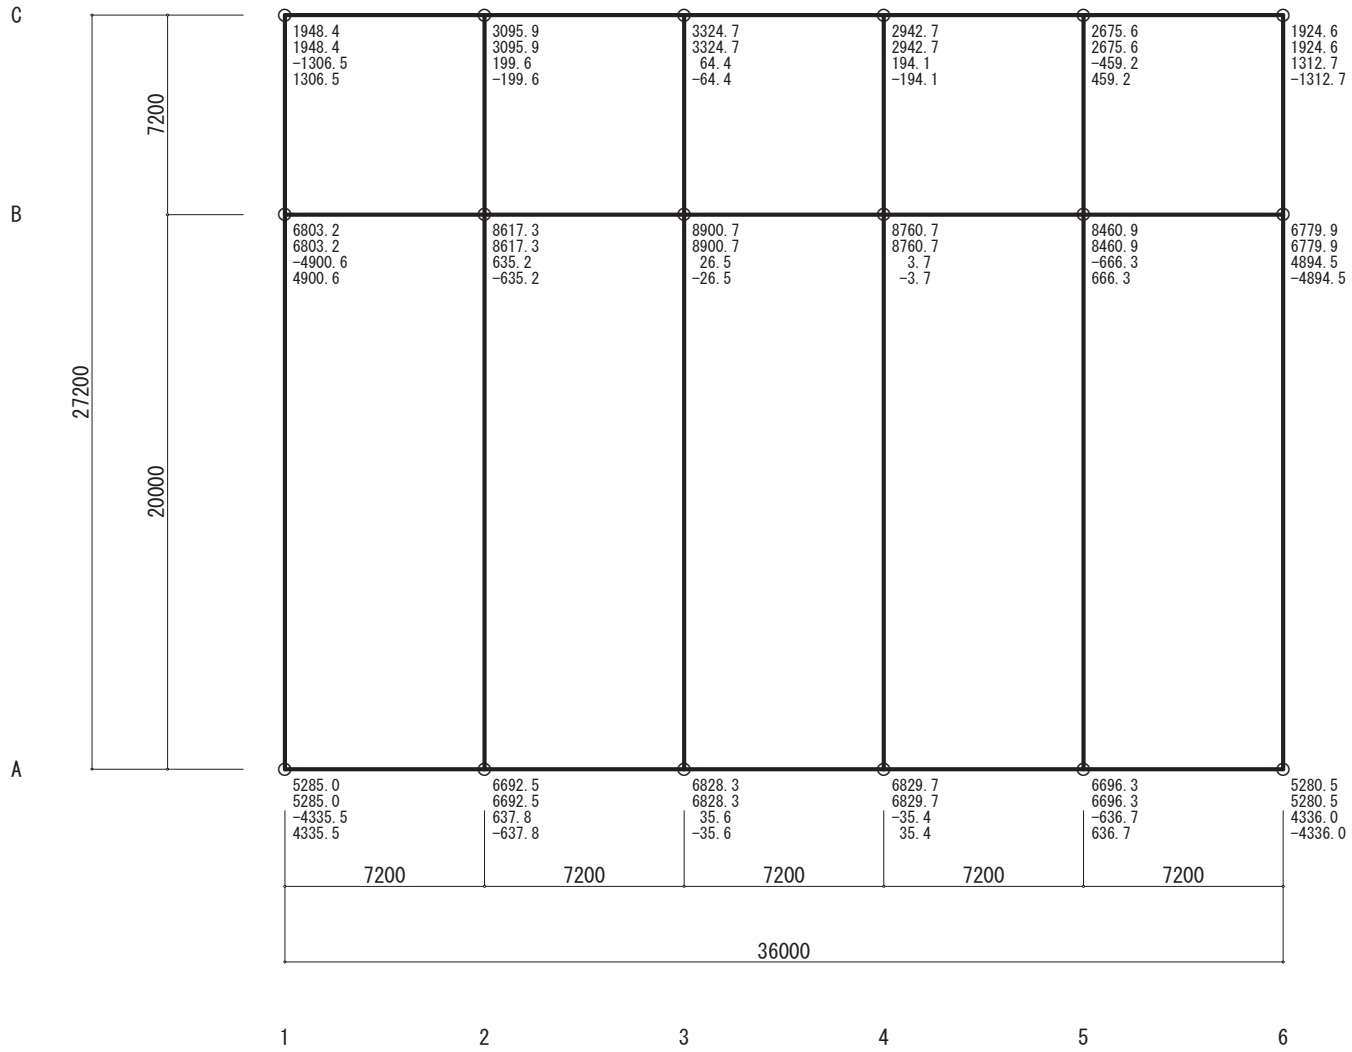

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝101846.8

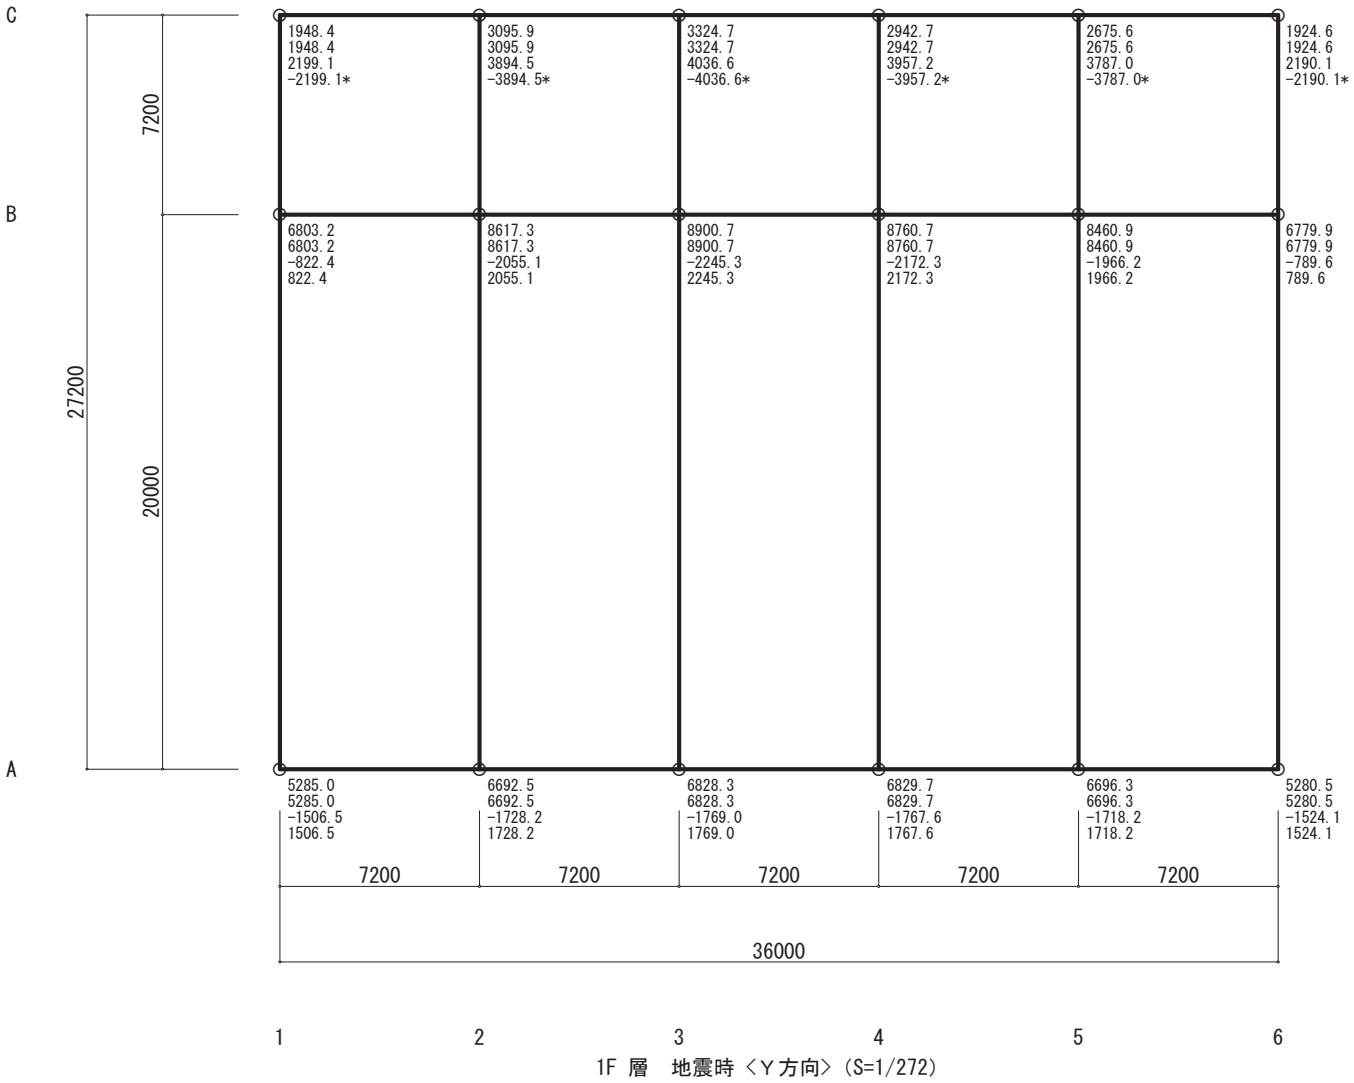

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝101846.8

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1948.36	3095.88	3324.69	2942.70	2675.63	1924.56
	NL'	1948.36	3095.88	3324.69	2942.70	2675.63	1924.56
	NEL	−1306.48	199.58	64.40	194.09	−459.20	1312.68
	NER	1306.48	−199.58	−64.40	−194.09	459.20	−1312.68
B	NL	6803.25	8617.31	8900.66	8760.71	8460.94	6779.87
	NL'	6803.25	8617.31	8900.66	8760.71	8460.94	6779.87
	NEL	−4900.61	635.23	26.52	3.70	−666.28	4894.52
	NER	4900.61	−635.23	−26.52	−3.70	666.28	−4894.52
A	NL	5285.03	6692.49	6828.27	6829.68	6696.27	5280.50
	NL'	5285.03	6692.49	6828.27	6829.68	6696.27	5280.50
	NEL	−4335.46	637.80	35.55	−35.41	−636.66	4336.01
	NER	4335.46	−637.80	−35.55	35.41	636.66	−4336.01

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1948.36	3095.88	3324.69	2942.70	2675.63	1924.56
	NL'	1948.36	3095.88	3324.69	2942.70	2675.63	1924.56
	NEL	2199.14	3894.52	4036.56	3957.23	3787.05	2190.08
	NER	-2199.14*	-3894.52*	-4036.56*	-3957.23*	-3787.05*	-2190.08*
B	NL	6803.25	8617.31	8900.66	8760.71	8460.94	6779.87
	NL'	6803.25	8617.31	8900.66	8760.71	8460.94	6779.87
	NEL	-822.39	-2055.13	-2245.29	-2172.32	-1966.18	-789.64
	NER	822.39	2055.13	2245.29	2172.32	1966.18	789.64
A	NL	5285.03	6692.49	6828.27	6829.68	6696.27	5280.50
	NL'	5285.03	6692.49	6828.27	6829.68	6696.27	5280.50
	NEL	-1506.53	-1728.16	-1769.04	-1767.60	-1718.24	-1524.07
	NER	1506.53	1728.16	1769.04	1767.60	1718.24	1524.07

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	0.7117	400.0	1/ 562	394	1.425	1.000
8F	1.0320	400.0	1/ 388		0.983	1.000
7F	1.2612	400.0	1/ 317		0.804	1.000
6F	1.2179	400.0	1/ 328		0.833	1.000
5F	1.3224	400.0	1/ 302		0.767	1.000
4F	1.2965	400.0	1/ 309		0.782	1.000
3F	1.0721	400.0	1/ 373		0.946	1.000
2F	1.0291	400.0	1/ 389		0.986	1.000
1F	0.6881	400.0	1/ 581		1.474	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	1.0343	400.0	1/ 387	291	1.330	1.000
8F	1.5101	400.0	1/ 265		0.911	1.000
7F	1.7090	400.0	1/ 234		0.805	1.000
6F	1.5286	400.0	1/ 262		0.900	1.000
5F	1.6456	400.0	1/ 243		0.836	1.000
4F	1.6910	400.0	1/ 237		0.814	1.000
3F	1.5208	400.0	1/ 263		0.905	1.000
2F	1.4205	400.0	1/ 282		0.969	1.000
1F	0.8996	400.0	1/ 445		1.530	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
*　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	Iy	ey	re	Re	Fe
9F	1360.6	1237.4	123.2	1448.9	0.085	1.000
8F	1366.2	1213.1	153.1	1442.8	0.106	1.000
7F	1365.8	1218.2	147.6	1474.8	0.100	1.000
6F	1367.4	1300.8	66.6	1515.9	0.044	1.000
5F	1368.9	1284.6	84.3	1519.5	0.055	1.000
4F	1369.6	1257.6	111.9	1489.1	0.075	1.000
3F	1370.4	1214.6	155.8	1420.4	0.110	1.000
2F	1371.2	1210.1	161.1	1439.2	0.112	1.000
1F	1372.5	1233.9	138.5	1498.0	0.092	1.000


Ｙ方向

階名	gx	Ix	ex	re	Re	Fe
9F	1800.0	1800.0	0.0	1748.0	0.000	1.000
8F	1793.7	1797.5	3.8	1745.7	0.002	1.000
7F	1791.4	1797.6	6.3	1716.6	0.004	1.000
6F	1790.2	1797.1	6.9	1699.0	0.004	1.000
5F	1789.6	1797.0	7.4	1695.2	0.004	1.000
4F	1789.1	1797.0	7.9	1700.9	0.005	1.000
3F	1788.8	1796.4	7.6	1691.4	0.005	1.000
2F	1788.6	1796.5	7.9	1690.7	0.005	1.000
1F	1788.4	1797.8	9.4	1713.2	0.005	1.000


A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

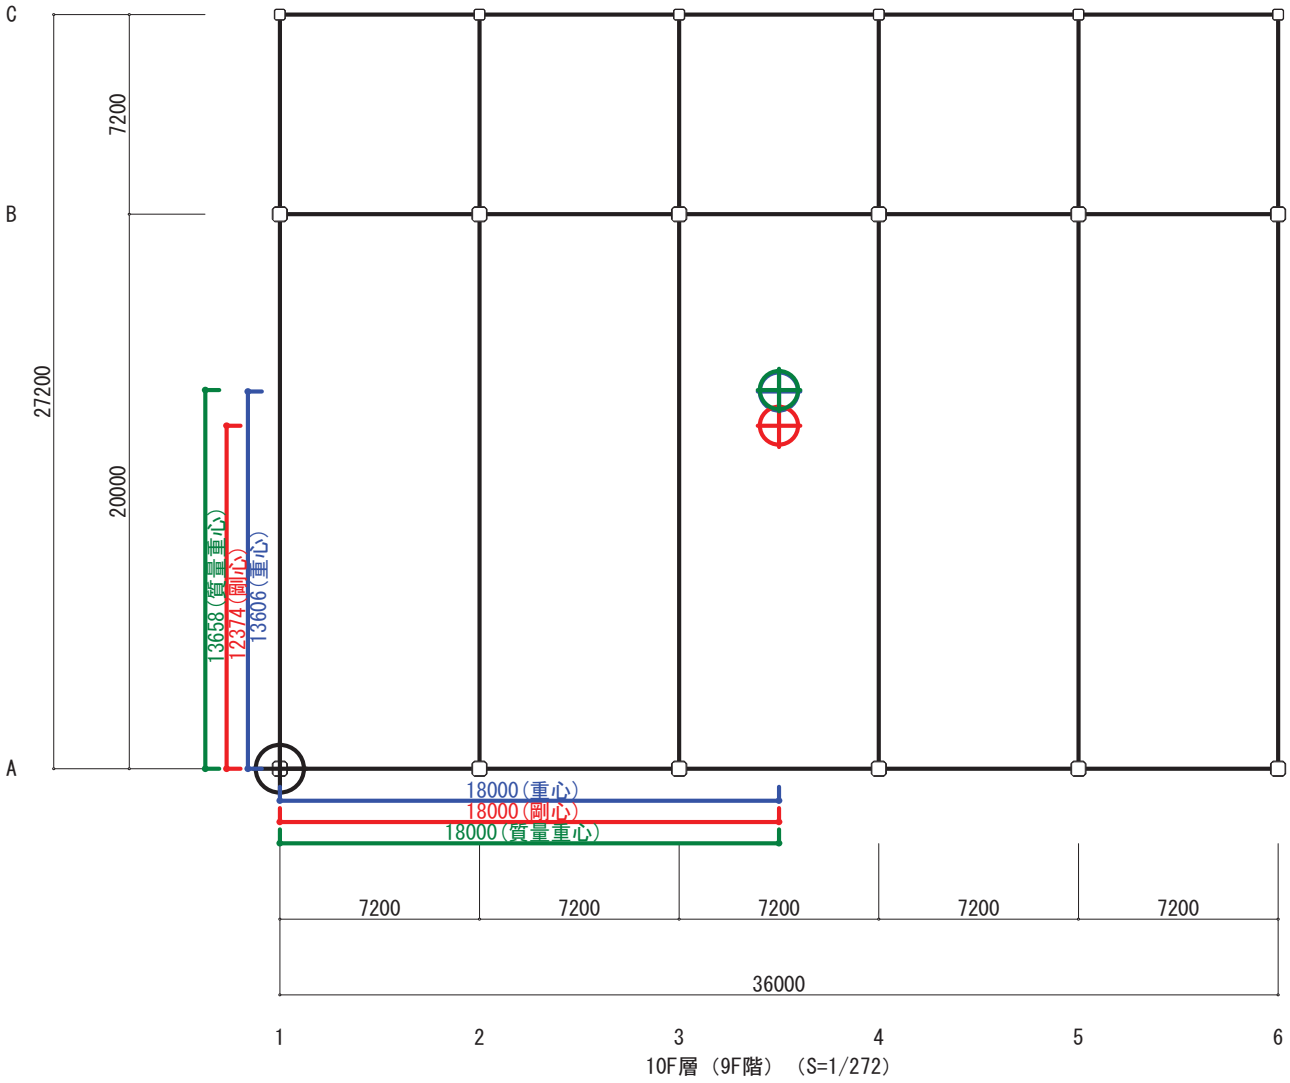


10F層（9F階）（S=1/272）

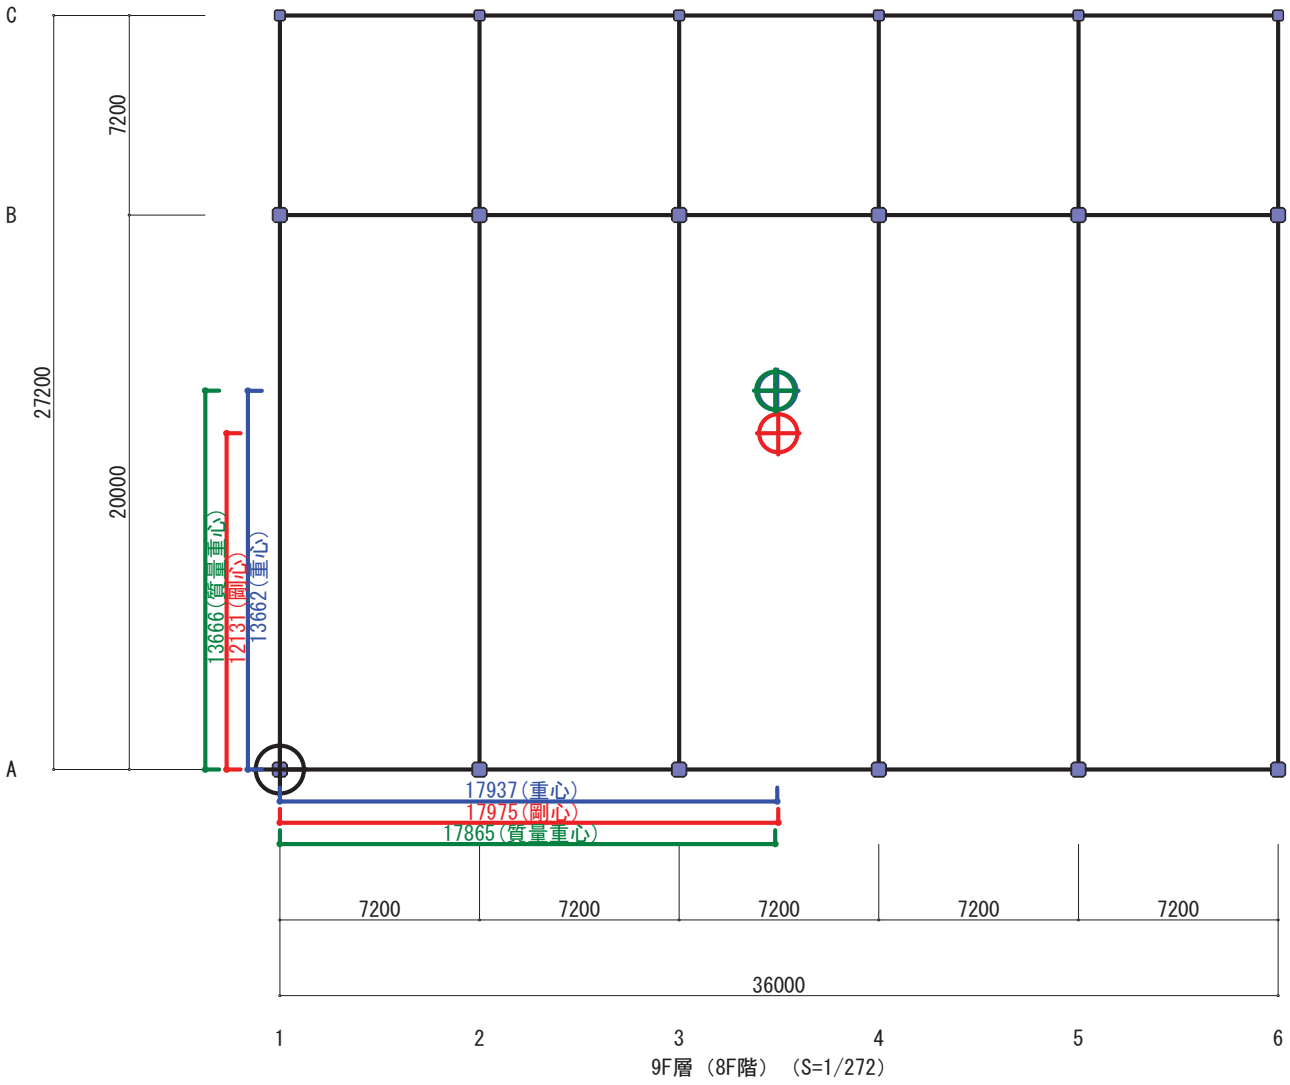


9F層 (8F階)　(S=1/272)

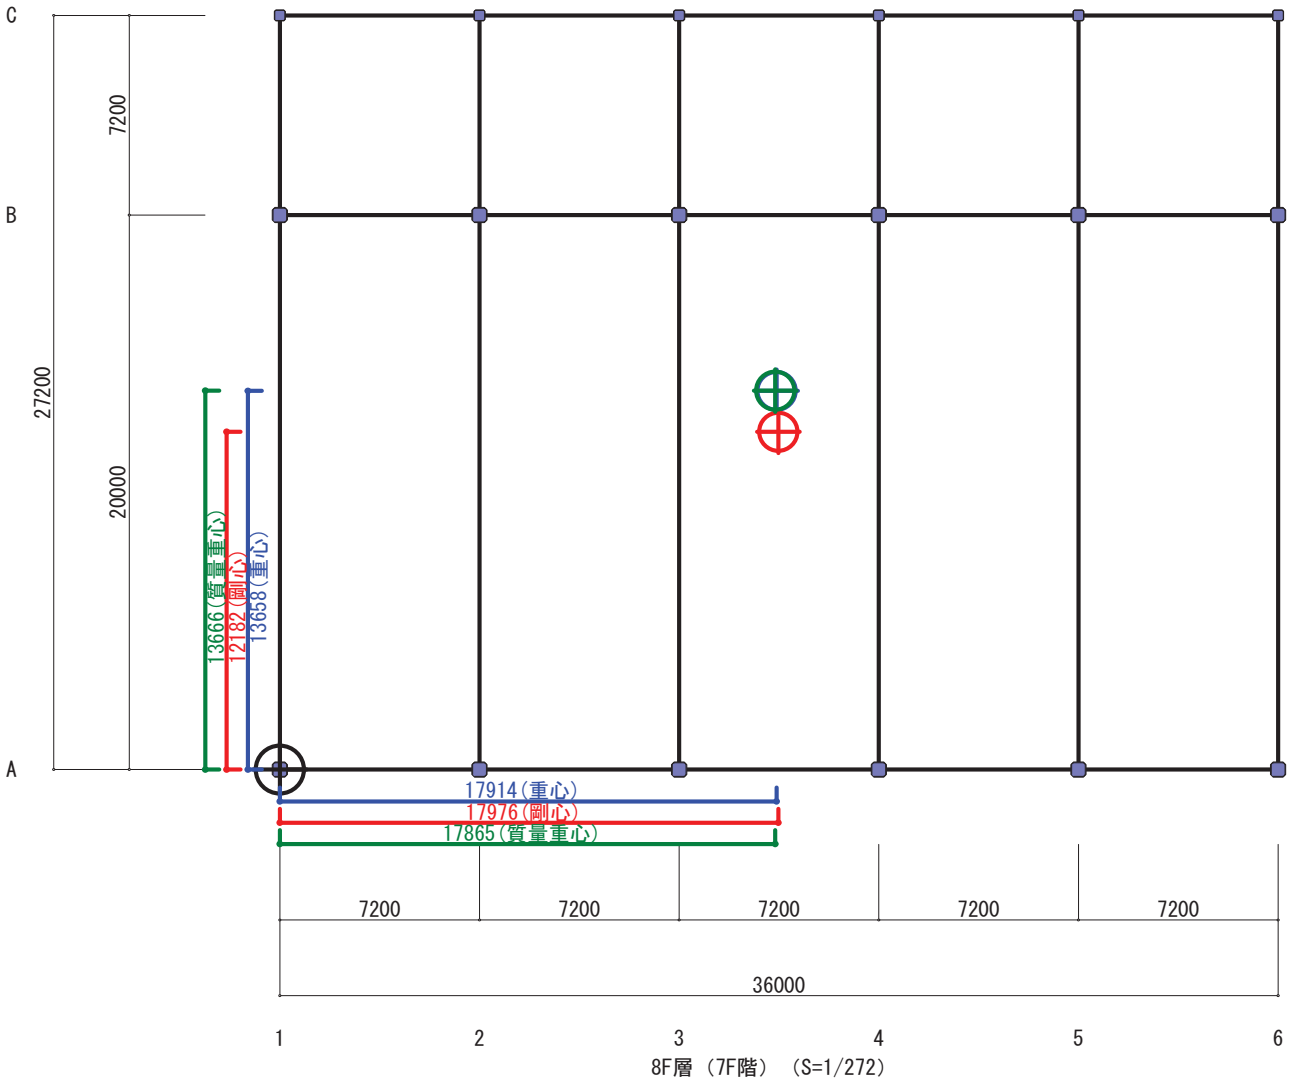


8F層 (7F階)　(S=1/272)

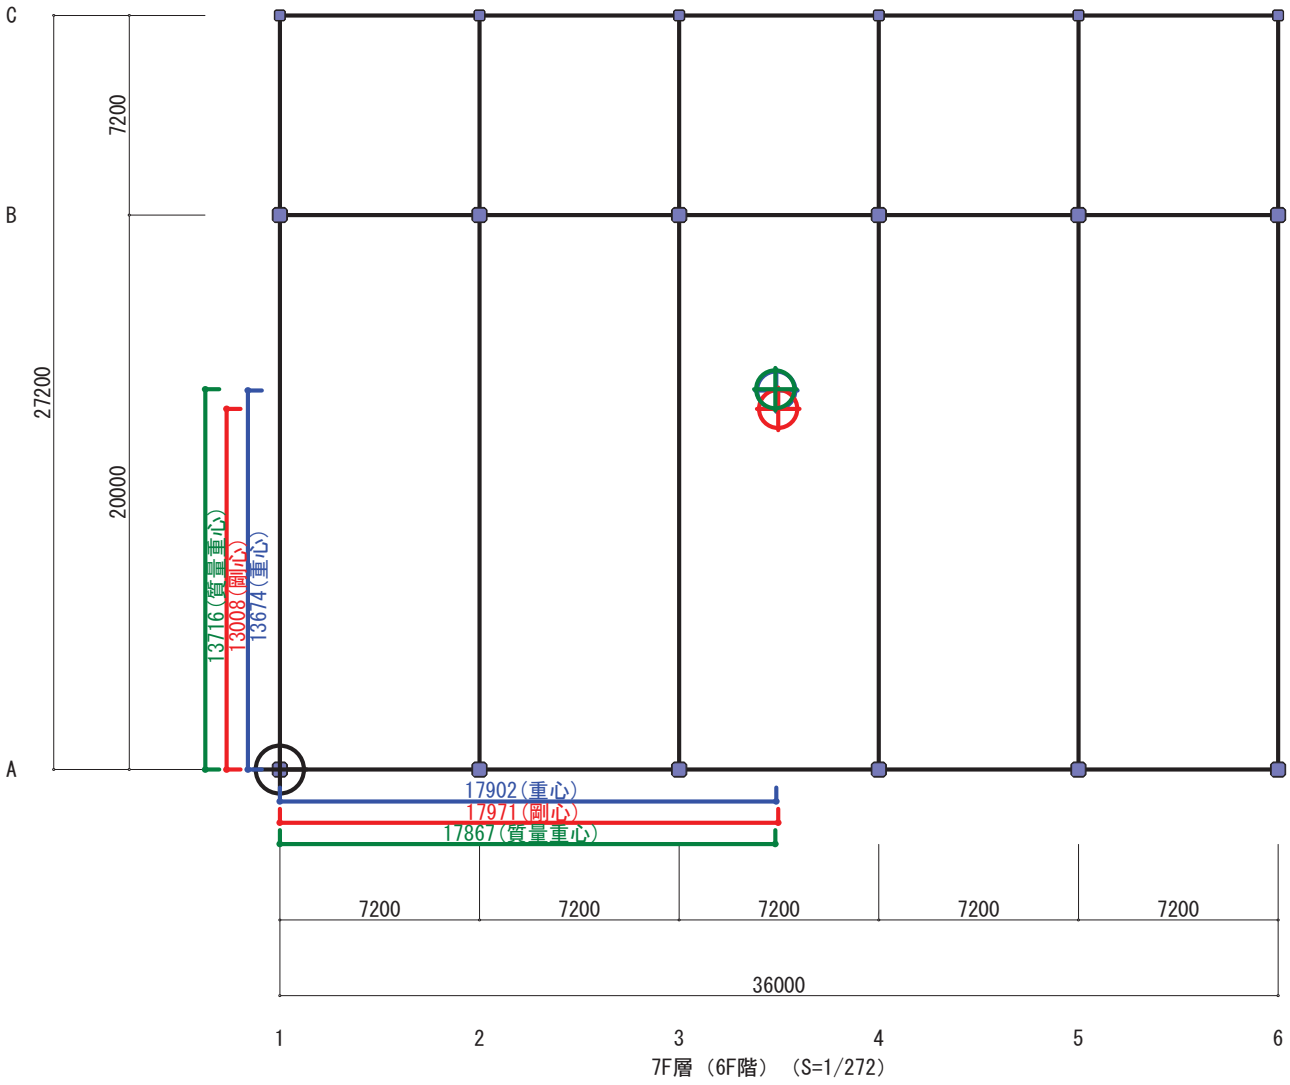


7F層 (6F階)　(S=1/272)

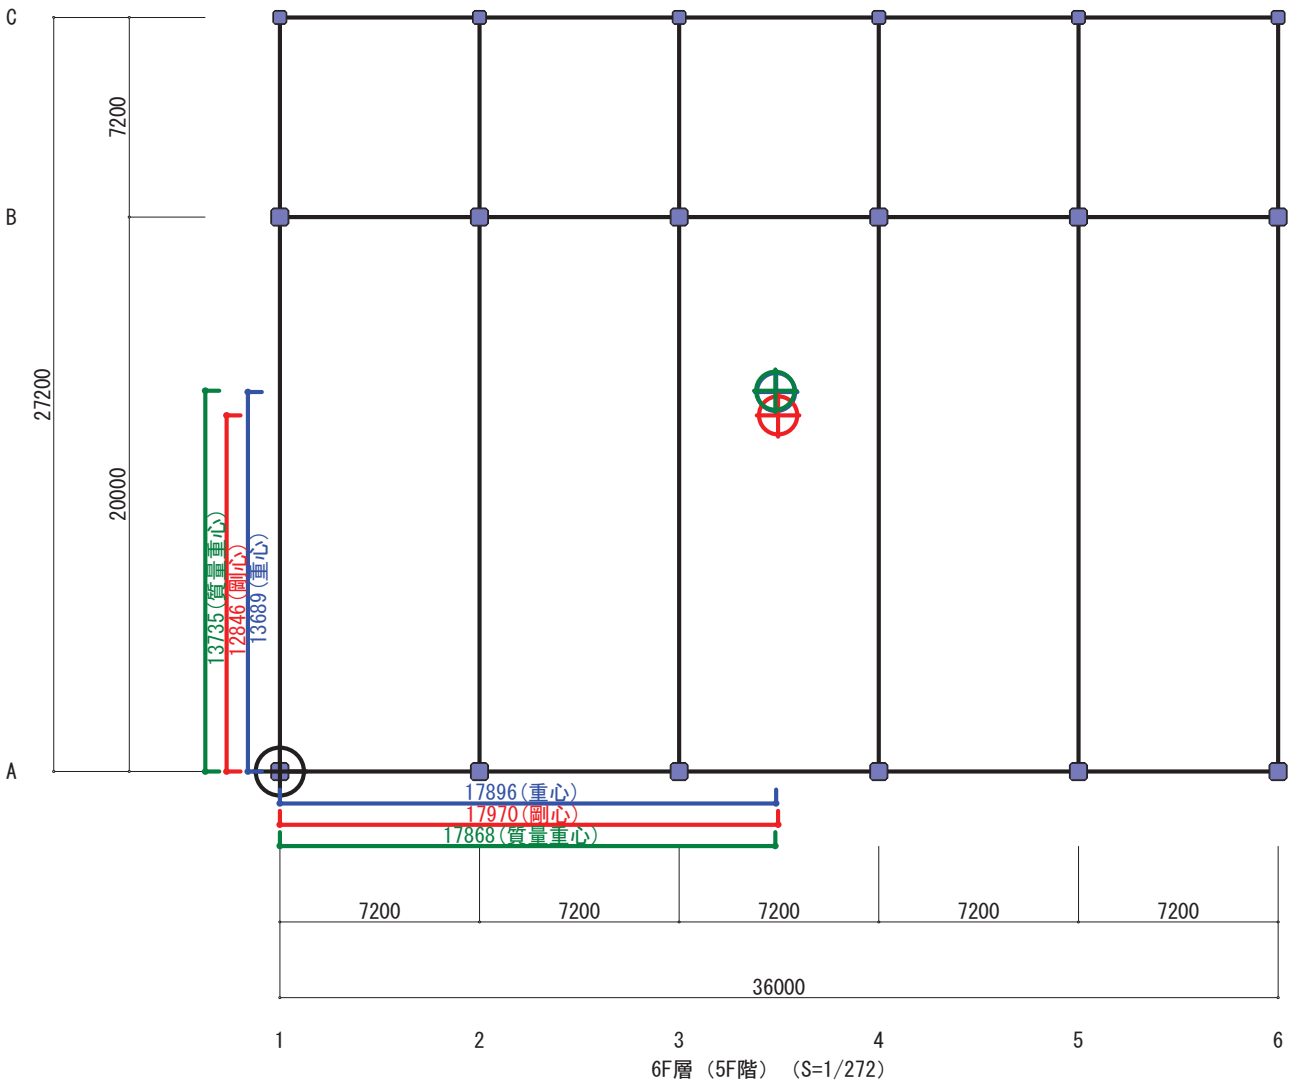


6F層 (5F階)　(S=1/272)

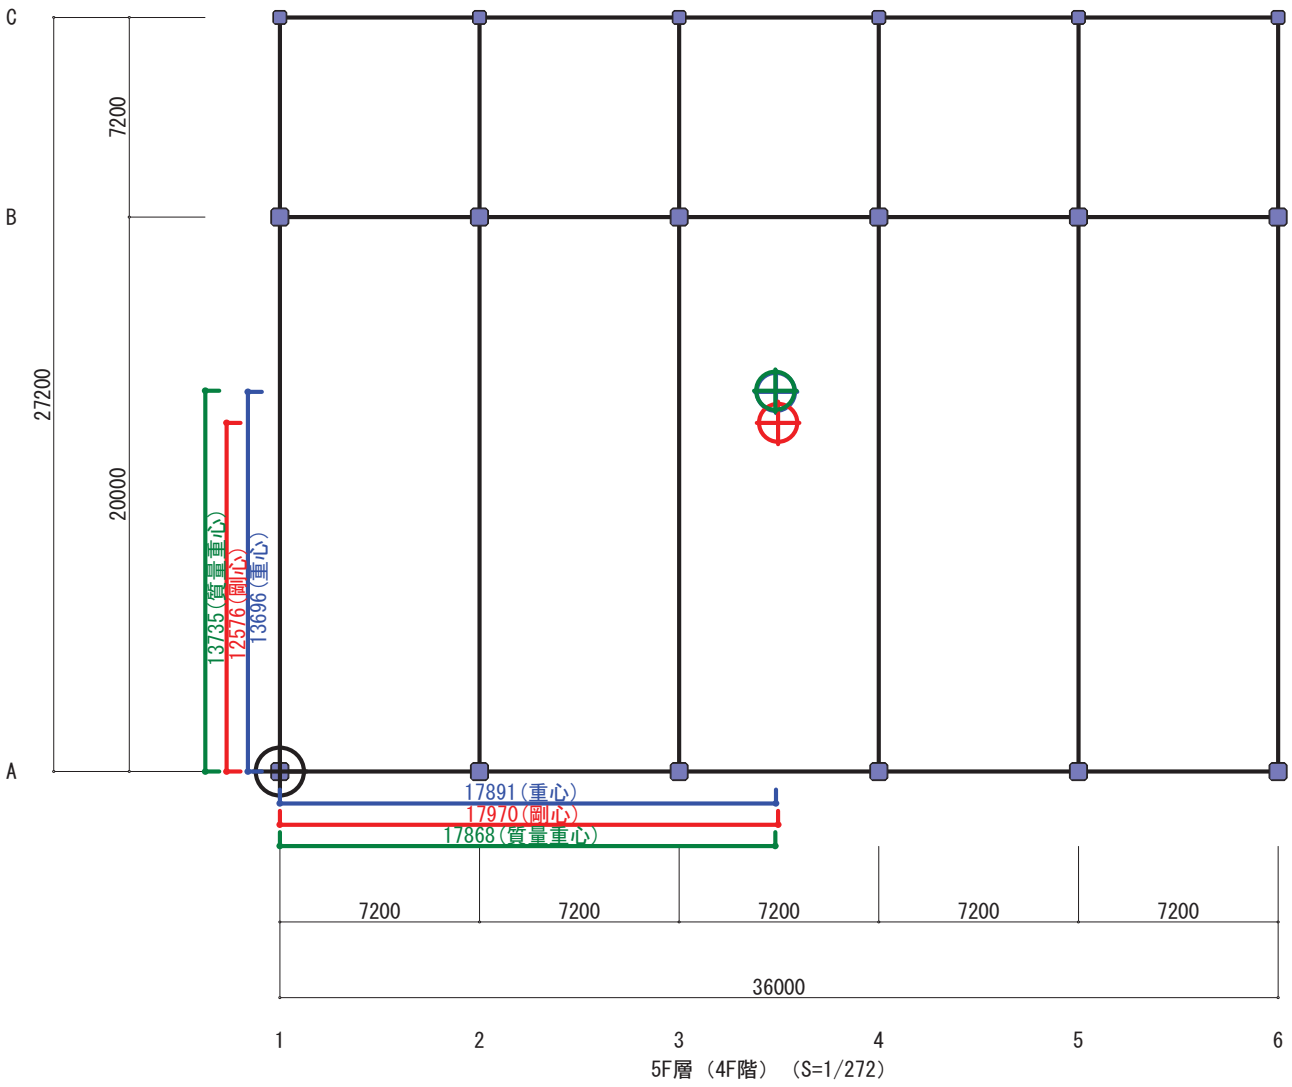


5F層 (4F階)　(S=1/272)

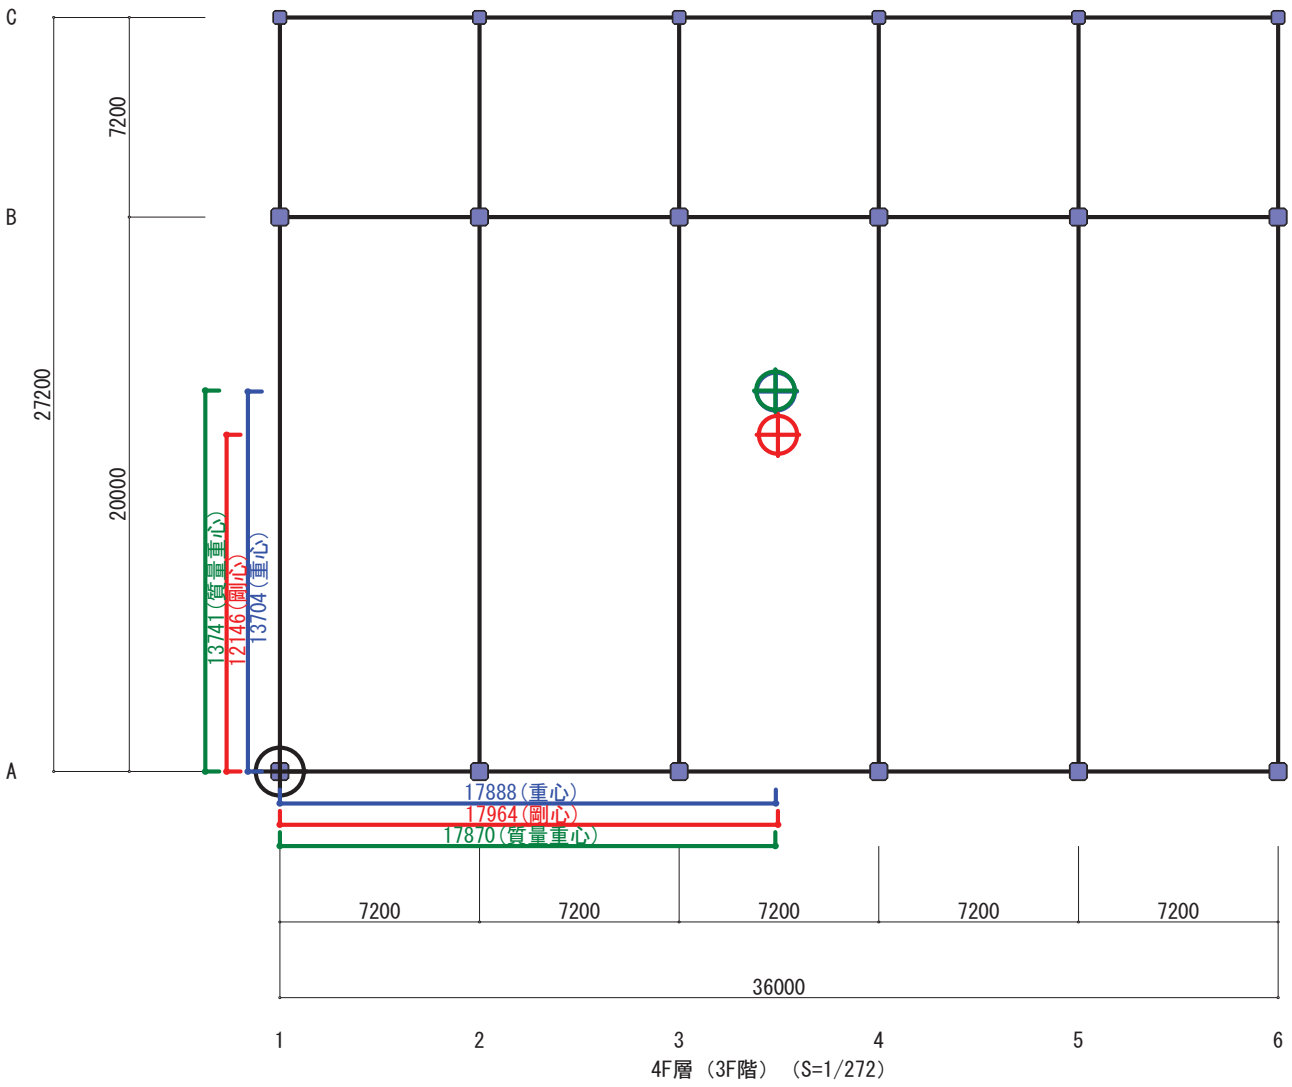

4F層 (3F階)　(S=1/272)

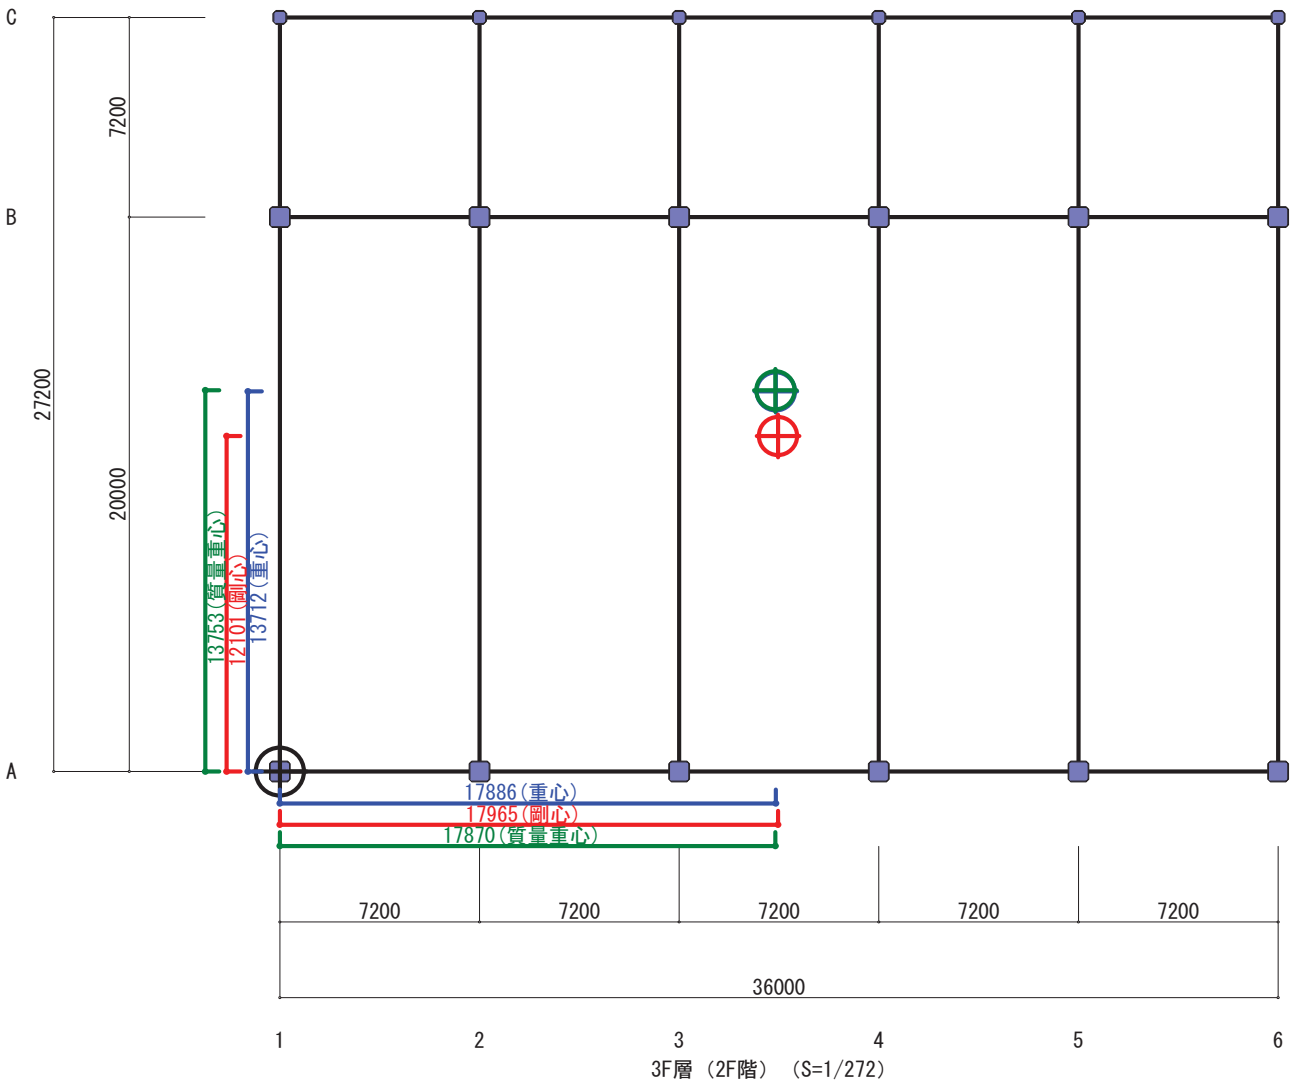

3F層 (2F階)　(S=1/272)

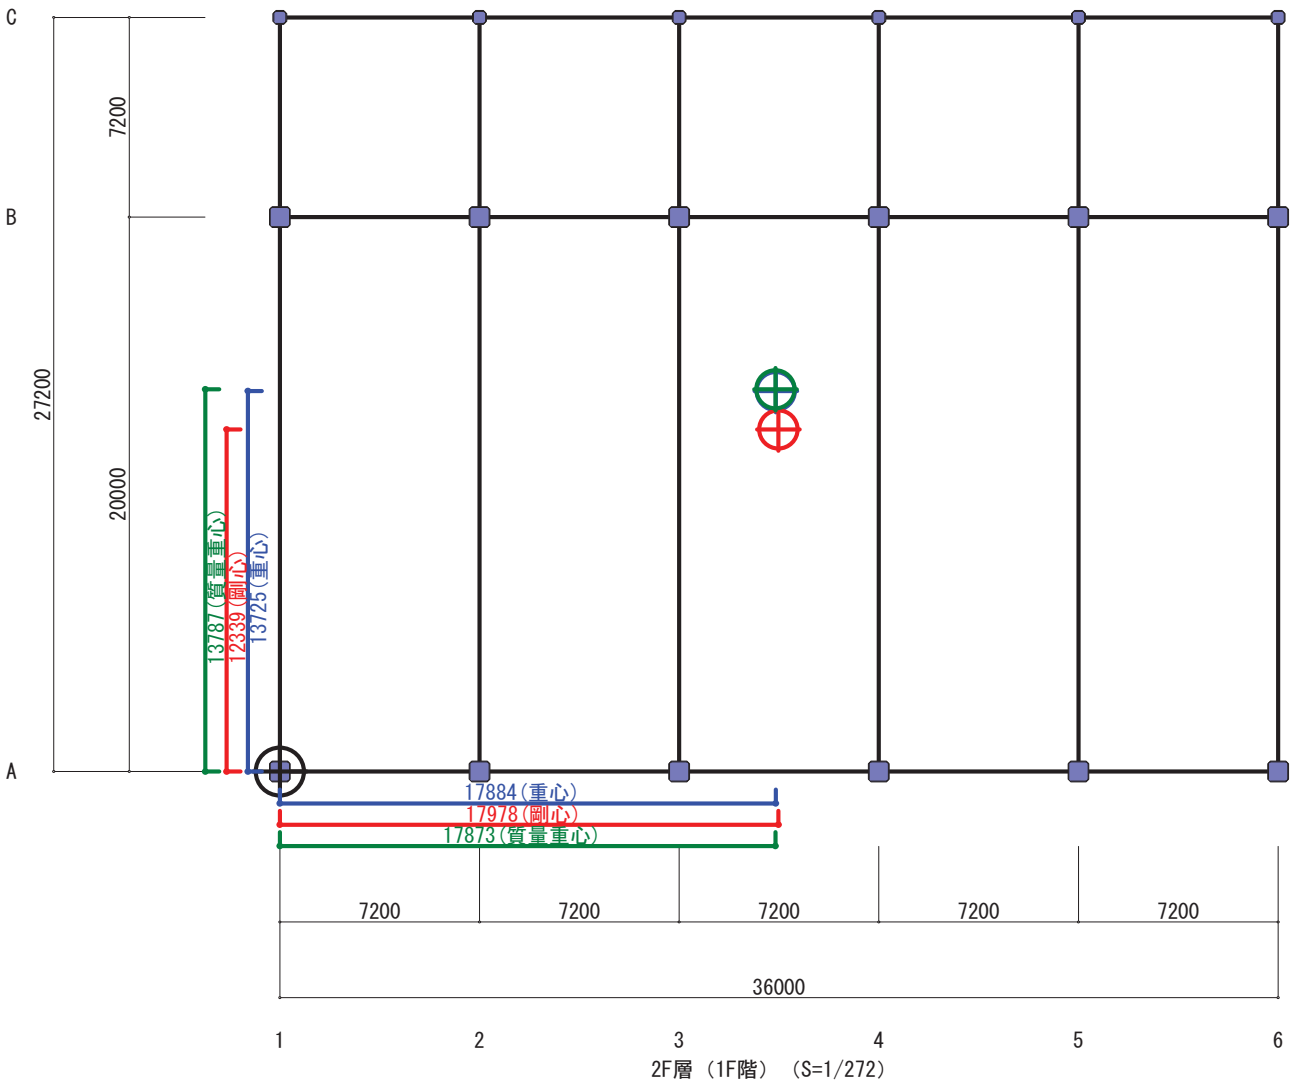

2F層 (1F階)　(S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	3776.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5768.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7423.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8852.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	10063.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11066.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11883.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12510.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12954.61	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	3776.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5768.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7423.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8852.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	10063.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11066.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11883.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12510.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12954.61	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	3776.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5768.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7423.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8852.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	10063.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11066.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11883.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12510.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12954.61	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	


Ｙ方向負加力時


階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	3776.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5768.53	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7423.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8852.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	10063.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	11066.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	11883.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	12510.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	12954.61	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率


柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

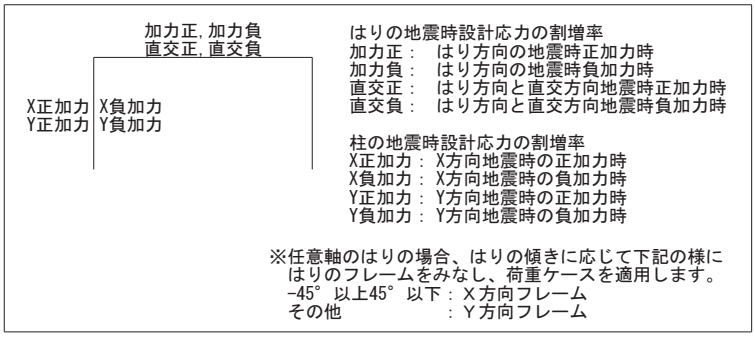


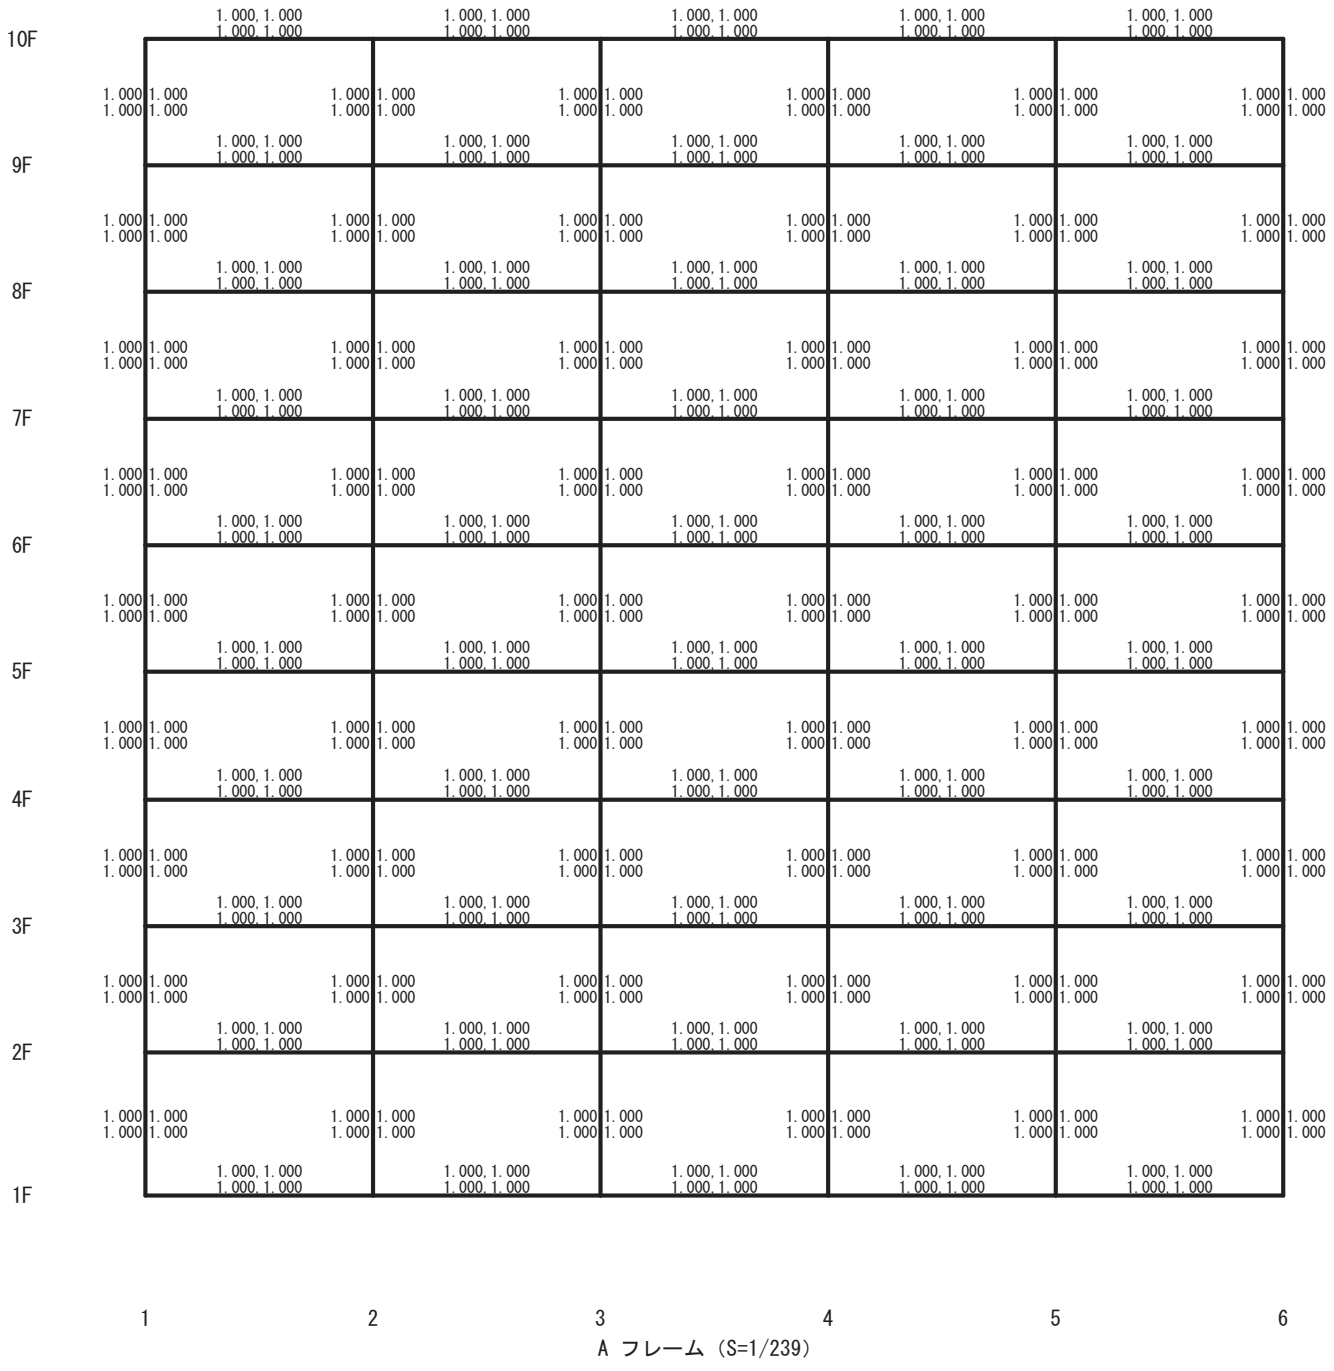


A フレーム (S=1/239)

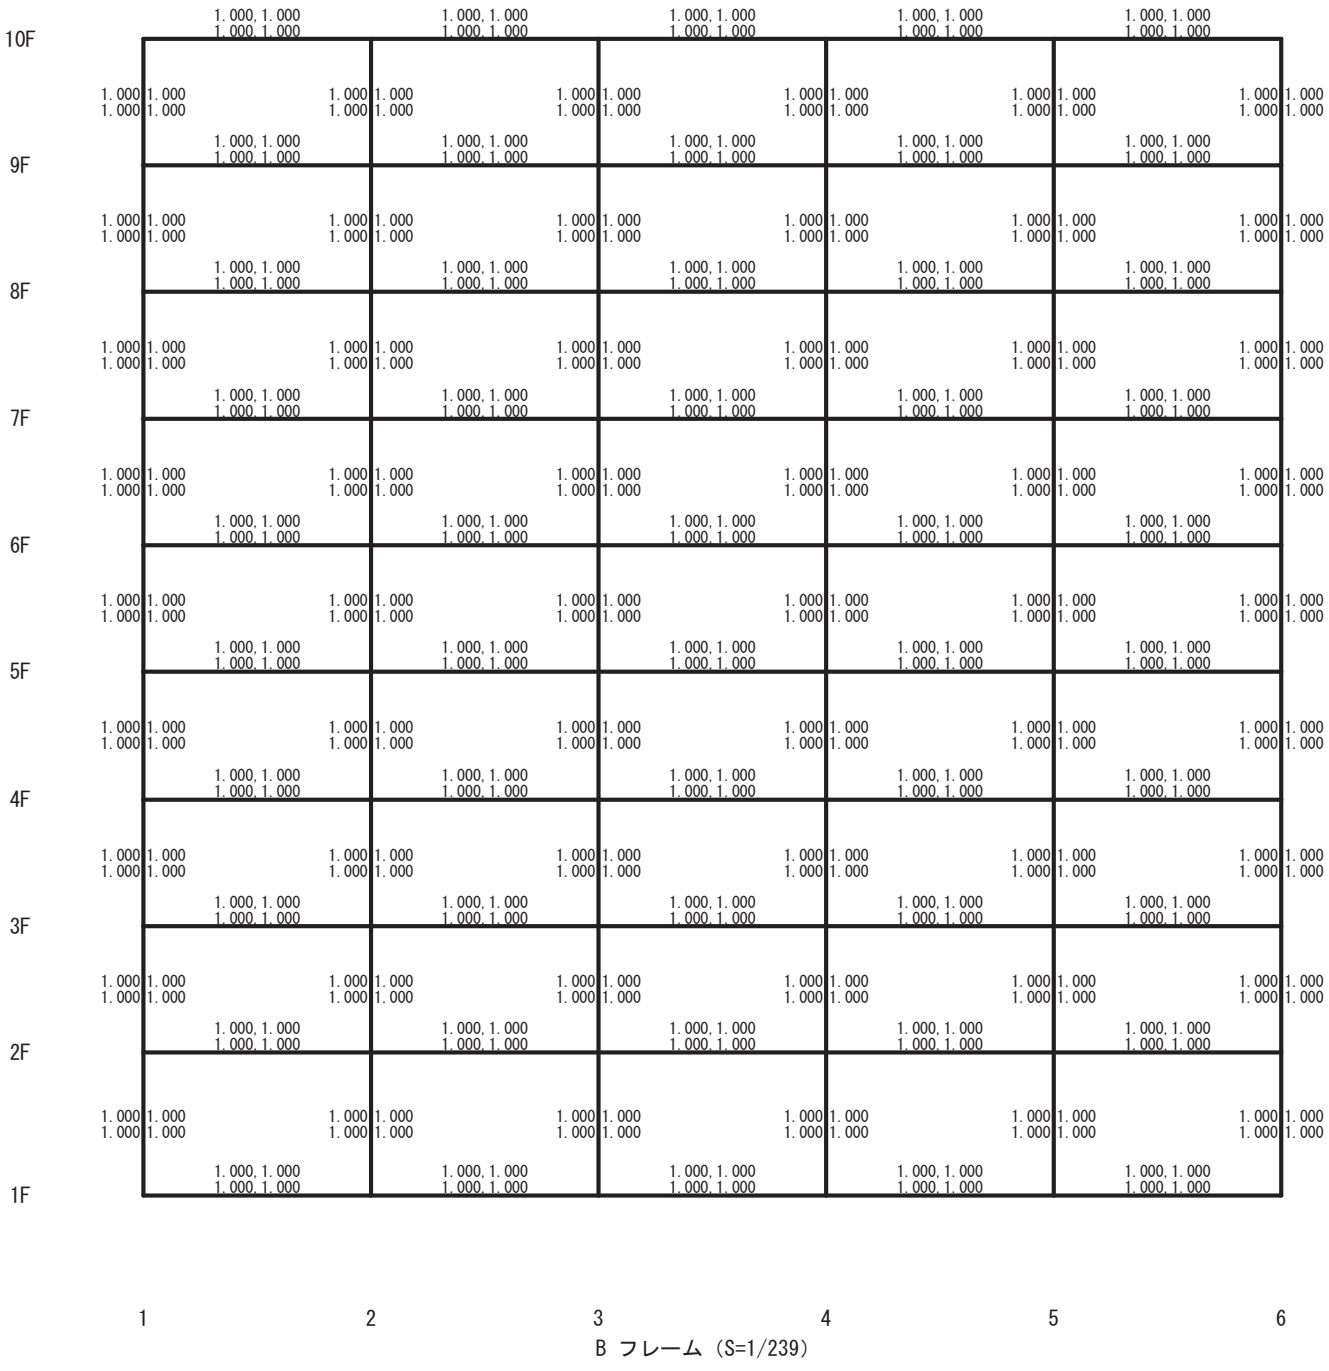


B フレーム (S=1/239)

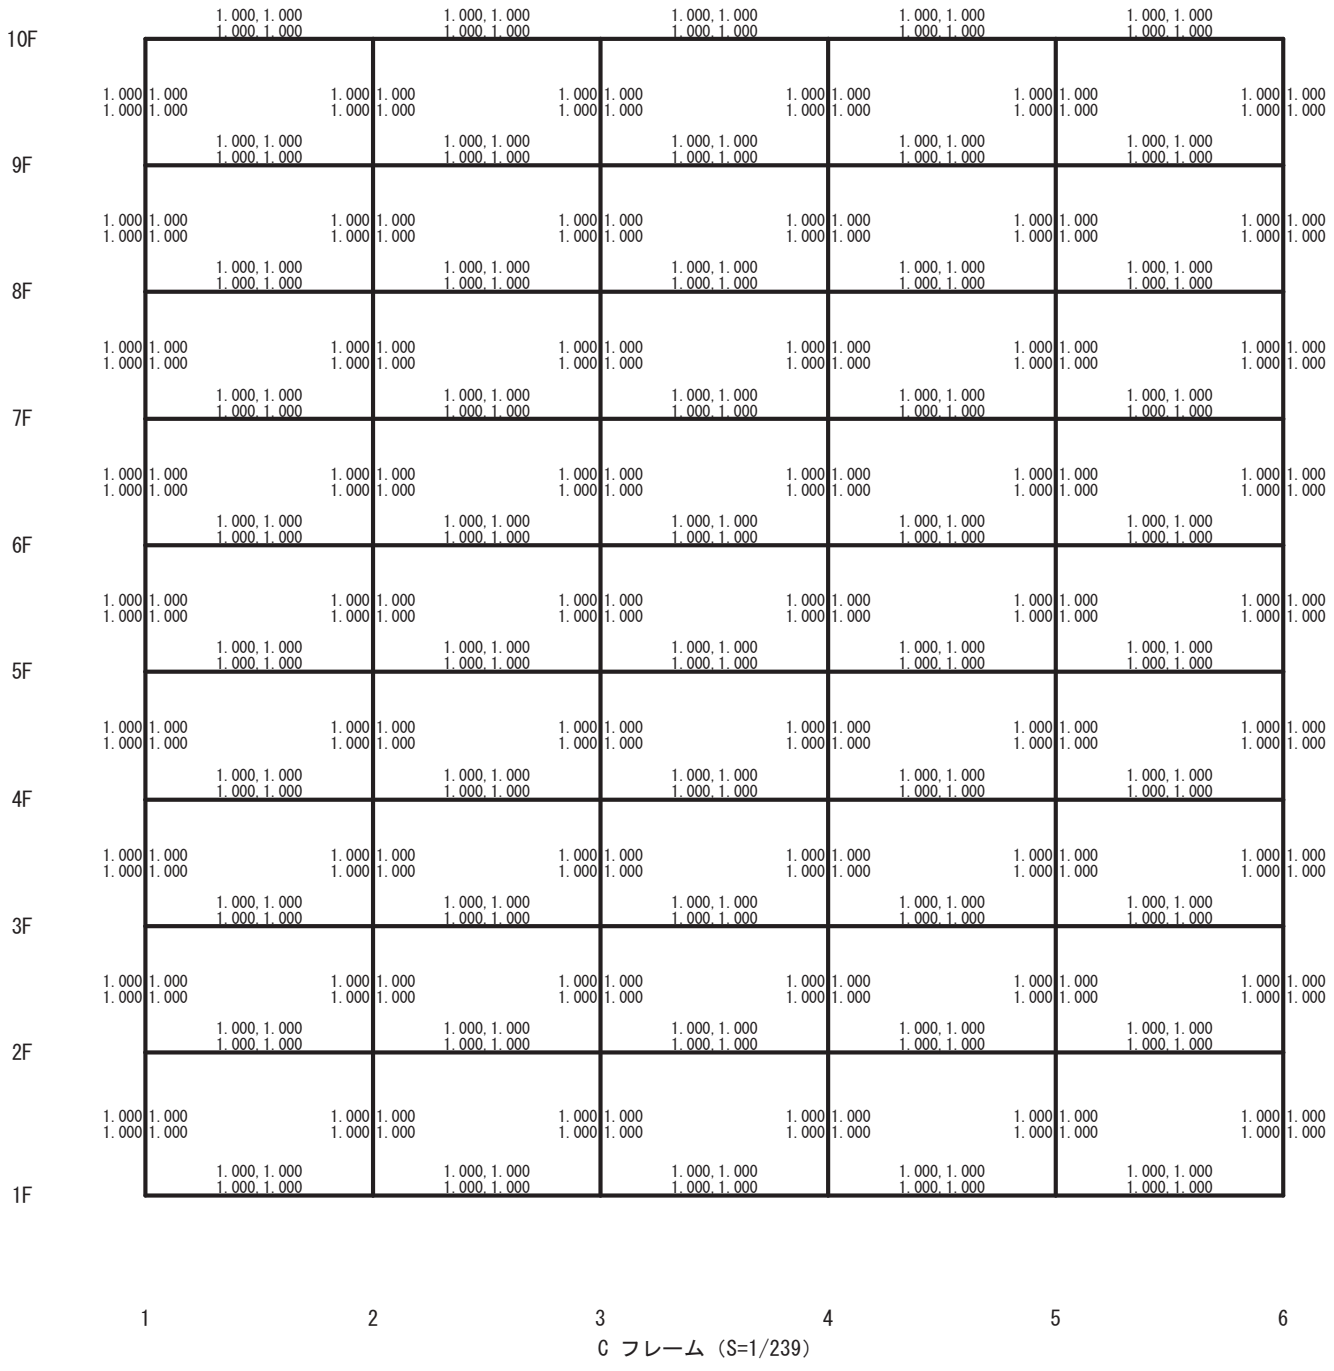


C フレーム (S=1/239)

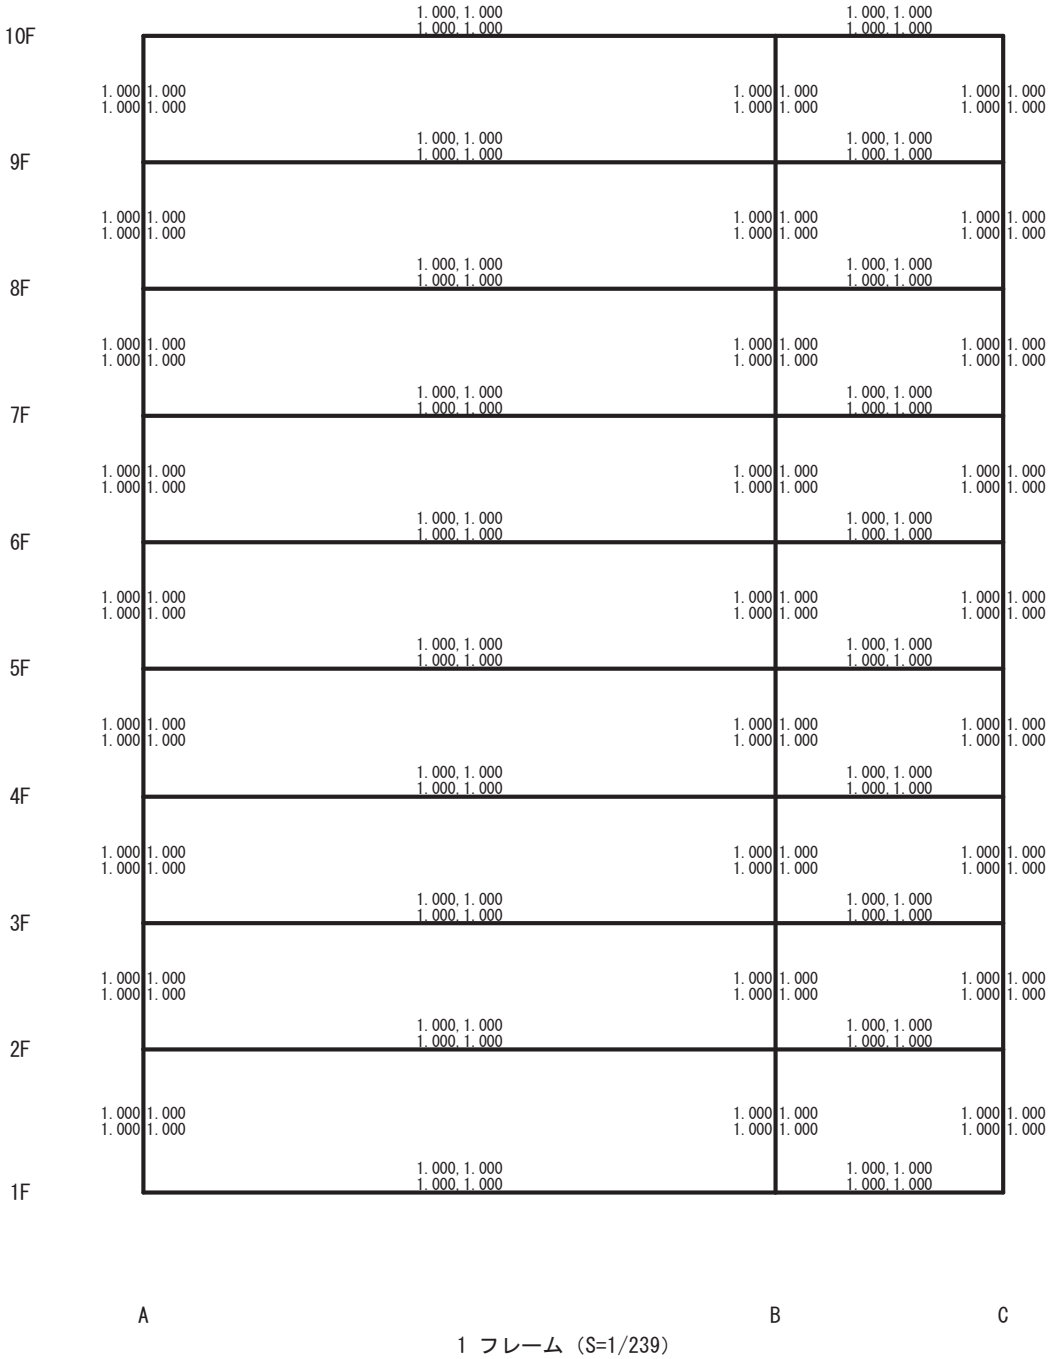
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C


1 フレーム (S=1/239)

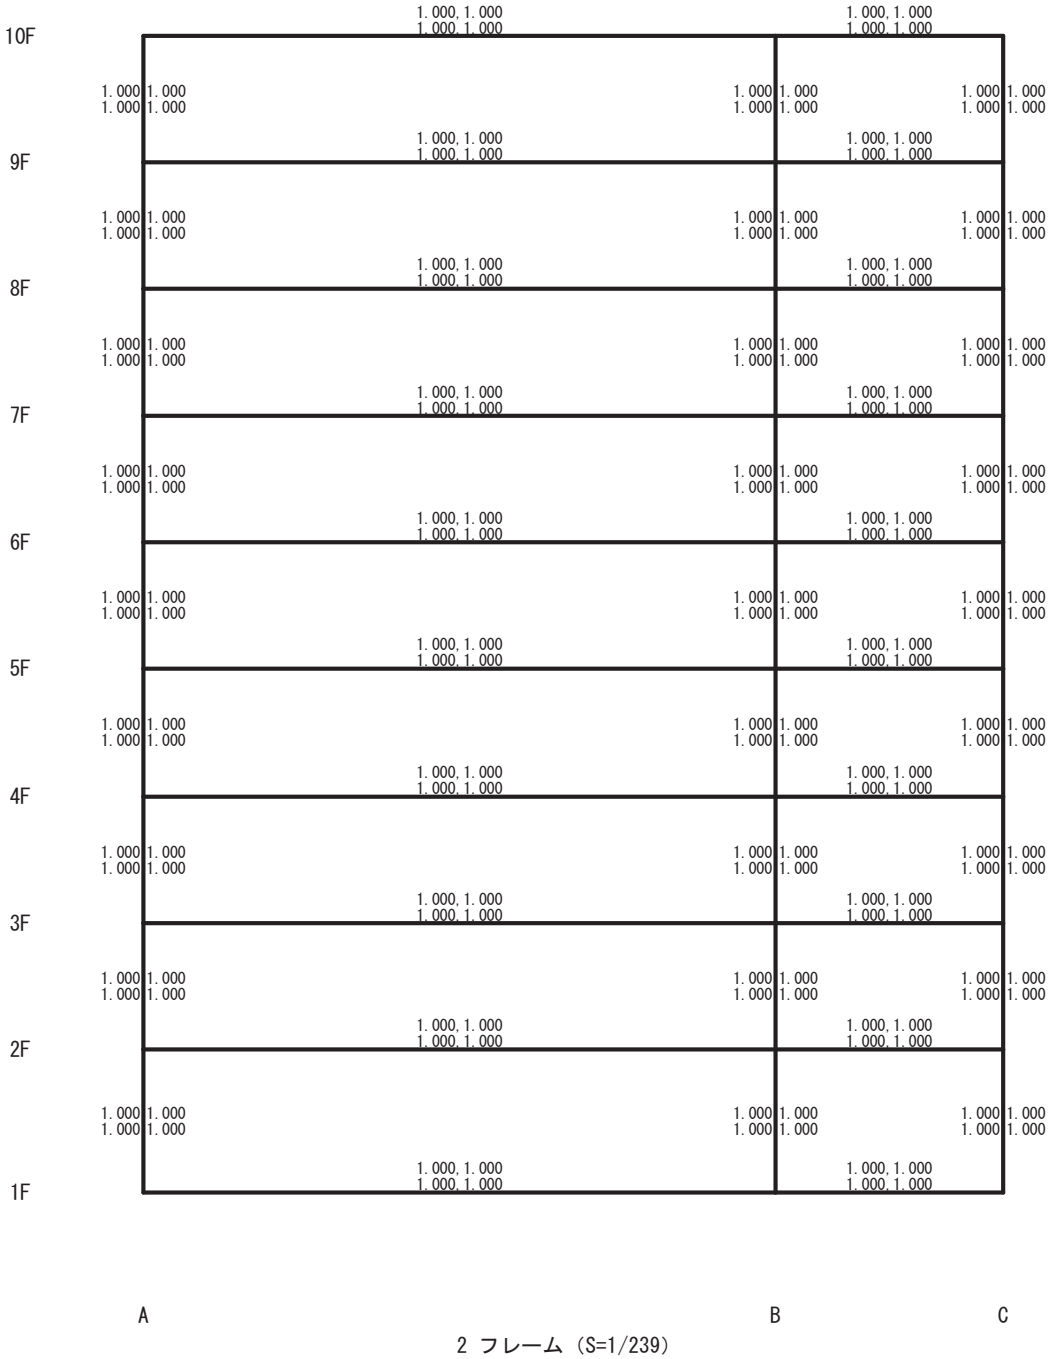


2 フレーム (S=1/239)

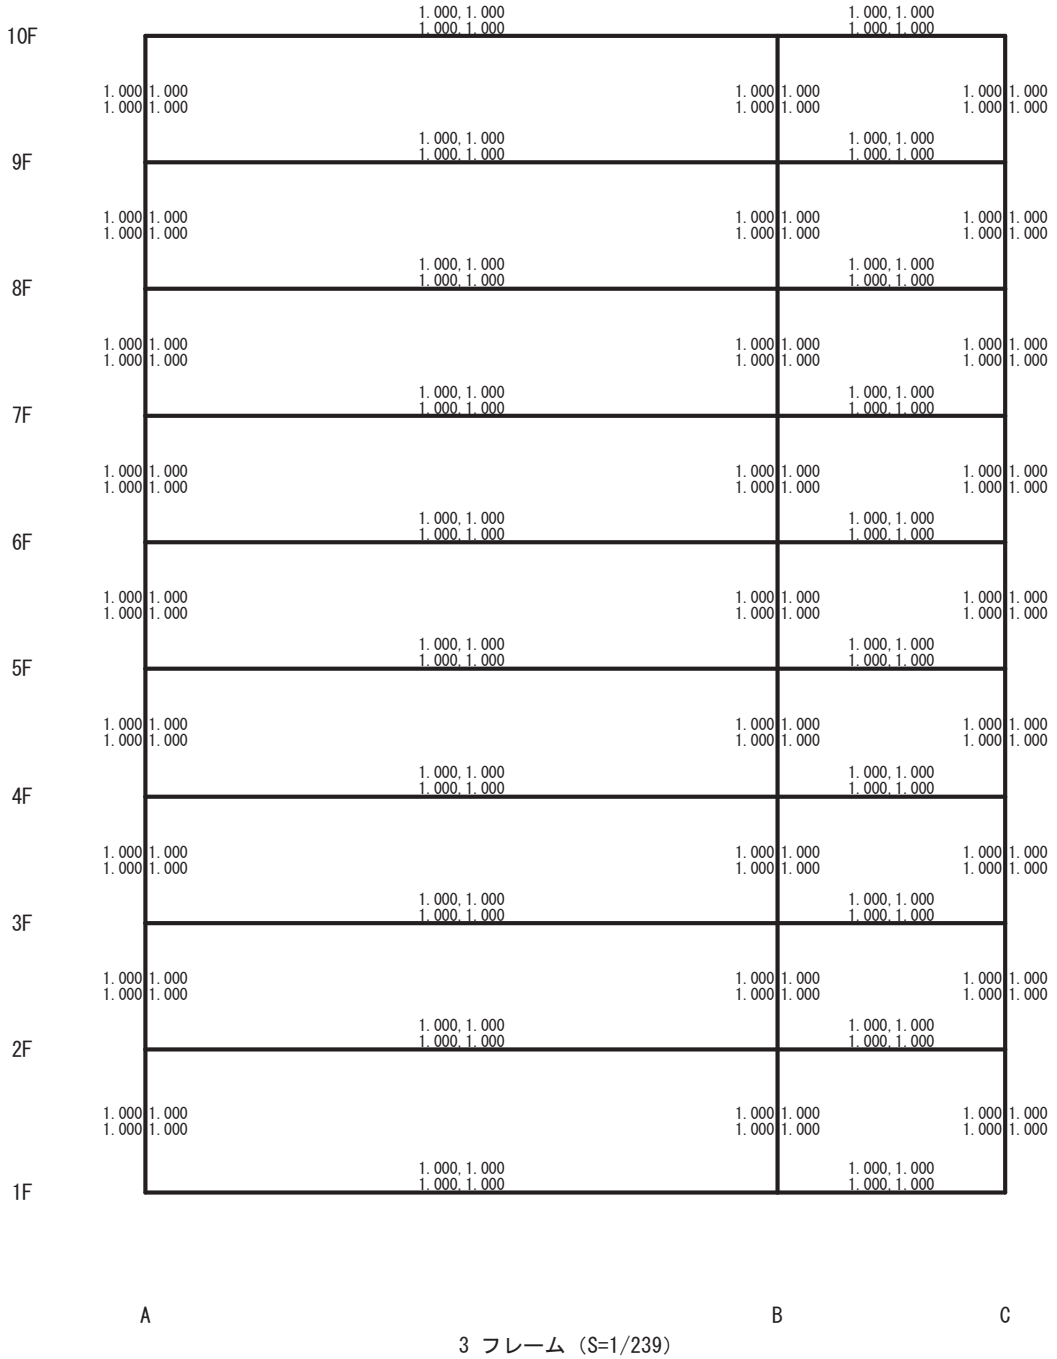
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C


3 フレーム (S=1/239)

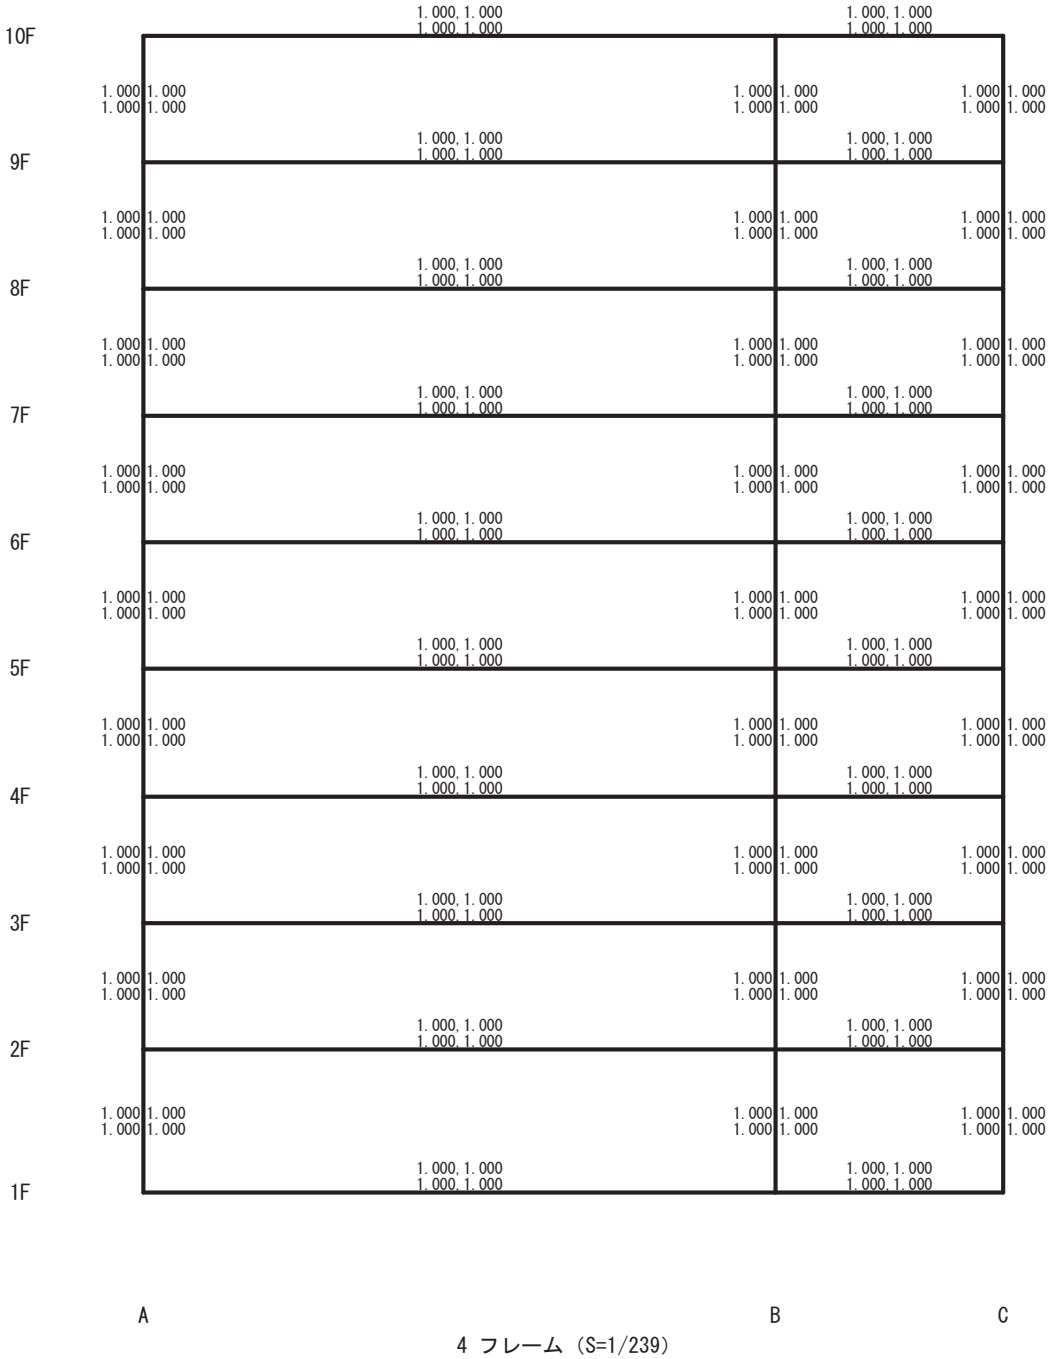

4 フレーム (S=1/239)

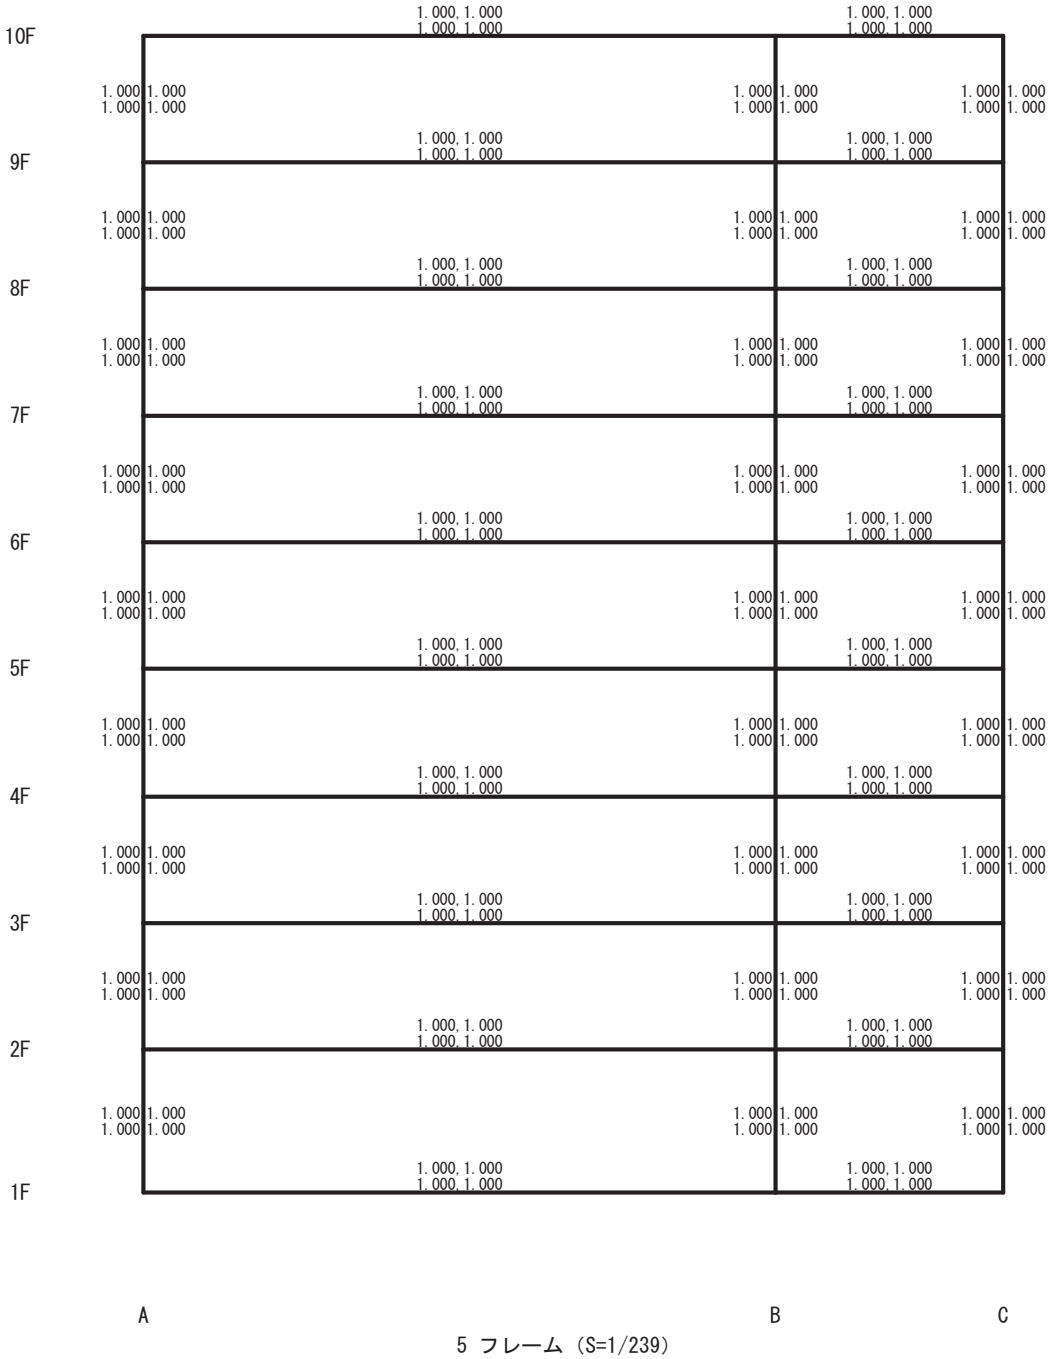

5 フレーム (S=1/239)

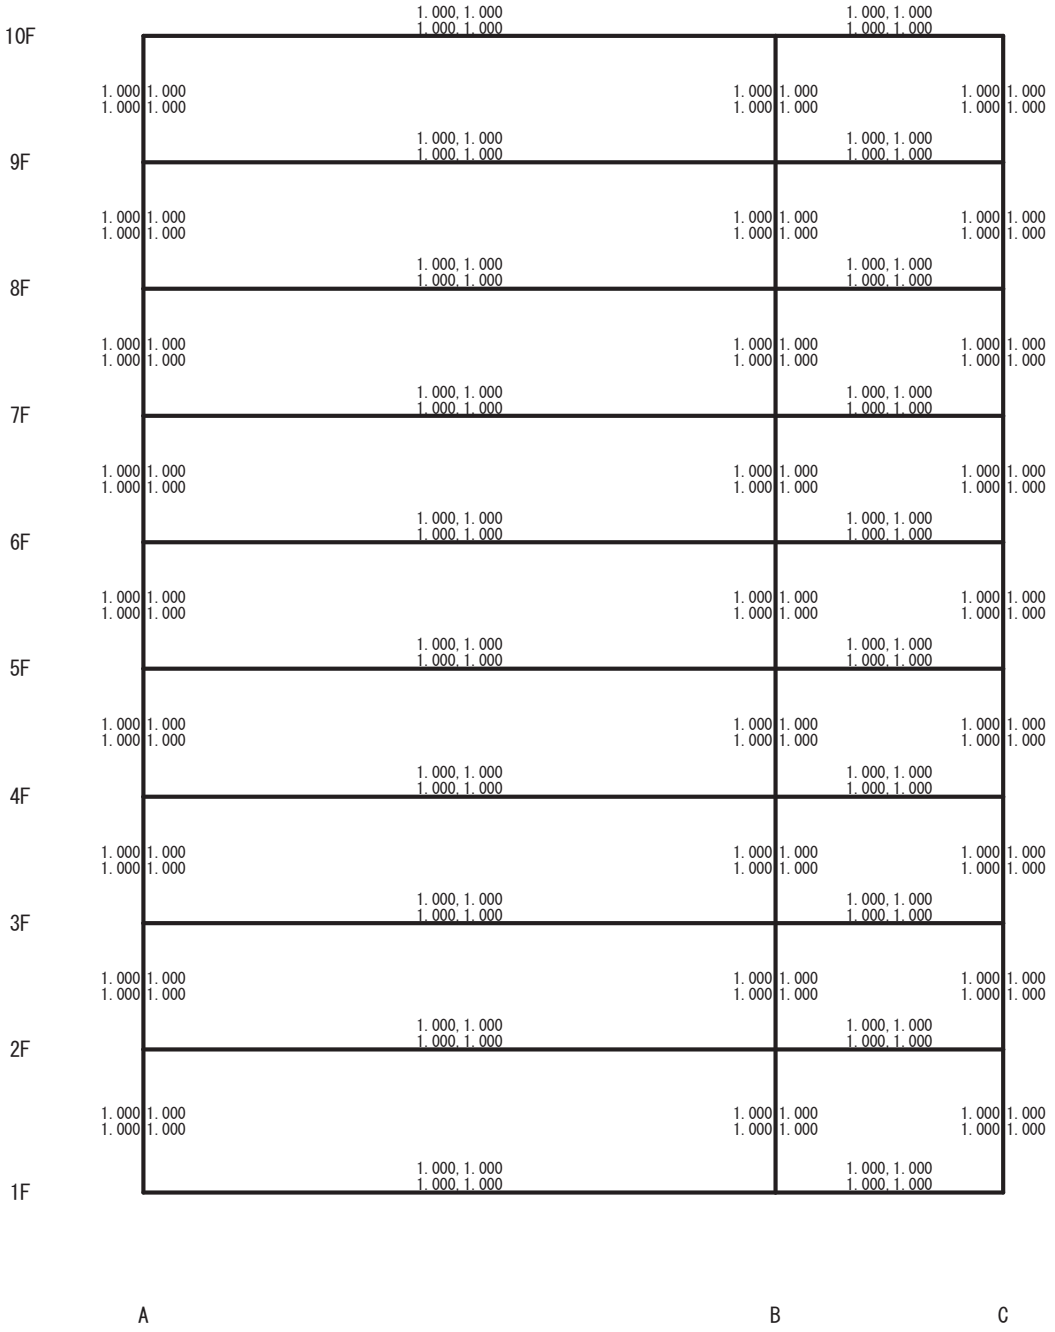

6 フレーム (S=1/239)

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
10F	A	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	82496.0	4469.7	0.0	4469.7	0.0542
		2	82496.0	5446.5	0.0	5446.5	0.0660
		3	82496.0	5627.3	0.0	5627.3	0.0682
		4	82496.0	5629.0	0.0	5629.0	0.0682
		5	82496.0	5450.4	0.0	5450.4	0.0661
		6	82496.0	4465.3	0.0	4465.3	0.0541
	B	1	82496.0	5415.9	0.0	5415.9	0.0657
		2	82496.0	6599.3	0.0	6599.3	0.0800
		3	82496.0	6939.5	0.0	6939.5	0.0841
		4	82496.0	6798.8	0.0	6798.8	0.0824
		5	82496.0	6442.1	0.0	6442.1	0.0781
		6	82496.0	5392.5	0.0	5392.5	0.0654
	C	1	82496.0	1752.9	0.0	1752.9	0.0212
		2	82496.0	2642.0	0.0	2642.0	0.0320


階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	C	3	82496.0	2928.8	0.0	2928.8	0.0355
		4	82496.0	2544.6	0.0	2544.6	0.0308
		5	82496.0	2221.3	0.0	2221.3	0.0269
		6	82496.0	1730.1	0.0	1730.1	0.0210
2F	A	1	73105.3	3966.2	0.0	3966.2	0.0543
		2	73105.3	4822.0	0.0	4822.0	0.0660
		3	73105.3	4996.3	0.0	4996.3	0.0683
		4	73105.3	4997.7	0.0	4997.7	0.0684
		5	73105.3	4825.7	0.0	4825.7	0.0660
		6	73105.3	3962.1	0.0	3962.1	0.0542
	B	1	73105.3	4804.0	0.0	4804.0	0.0657
		2	73105.3	5846.8	0.0	5846.8	0.0800
		3	73105.3	6160.9	0.0	6160.9	0.0843
		4	73105.3	6037.9	0.0	6037.9	0.0826
		5	73105.3	5708.8	0.0	5708.8	0.0781
		6	73105.3	4781.8	0.0	4781.8	0.0654
	C	1	73105.3	1548.2	0.0	1548.2	0.0212
		2	73105.3	2328.3	0.0	2328.3	0.0318
		3	73105.3	2577.7	0.0	2577.7	0.0353
		4	73105.3	2250.4	0.0	2250.4	0.0308
		5	73105.3	1964.9	0.0	1964.9	0.0269
		6	73105.3	1525.9	0.0	1525.9	0.0209
3F	A	1	63874.0	3469.4	0.0	3469.4	0.0543
		2	63874.0	4206.3	0.0	4206.3	0.0659
		3	63874.0	4368.8	0.0	4368.8	0.0684
		4	63874.0	4370.1	0.0	4370.1	0.0684
		5	63874.0	4209.9	0.0	4209.9	0.0659
		6	63874.0	3465.8	0.0	3465.8	0.0543
	B	1	63874.0	4207.7	0.0	4207.7	0.0659
		2	63874.0	5109.3	0.0	5109.3	0.0800
		3	63874.0	5394.7	0.0	5394.7	0.0845
		4	63874.0	5288.9	0.0	5288.9	0.0828
		5	63874.0	4991.2	0.0	4991.2	0.0781
		6	63874.0	4187.5	0.0	4187.5	0.0656
	C	1	63874.0	1348.9	0.0	1348.9	0.0211
		2	63874.0	2021.6	0.0	2021.6	0.0316
		3	63874.0	2234.6	0.0	2234.6	0.0350
		4	63874.0	1958.8	0.0	1958.8	0.0307
		5	63874.0	1712.5	0.0	1712.5	0.0268
		6	63874.0	1328.2	0.0	1328.2	0.0208
4F	A	1	54686.4	2968.0	0.0	2968.0	0.0543
		2	54686.4	3596.6	0.0	3596.6	0.0658
		3	54686.4	3742.1	0.0	3742.1	0.0684
		4	54686.4	3743.2	0.0	3743.2	0.0684
		5	54686.4	3600.0	0.0	3600.0	0.0658
		6	54686.4	2965.0	0.0	2965.0	0.0542
	B	1	54686.4	3610.7	0.0	3610.7	0.0660
		2	54686.4	4387.6	0.0	4387.6	0.0802
		3	54686.4	4640.5	0.0	4640.5	0.0849
		4	54686.4	4551.8	0.0	4551.8	0.0832
		5	54686.4	4290.6	0.0	4290.6	0.0785
		6	54686.4	3593.0	0.0	3593.0	0.0657
	C	1	54686.4	1147.8	0.0	1147.8	0.0210
		2	54686.4	1712.7	0.0	1712.7	0.0313
		3	54686.4	1889.5	0.0	1889.5	0.0346
		4	54686.4	1661.9	0.0	1661.9	0.0304
		5	54686.4	1455.8	0.0	1455.8	0.0266
		6	54686.4	1129.5	0.0	1129.5	0.0207
5F	A	1	45600.8	2463.8	0.0	2463.8	0.0540
		2	45600.8	2997.5	0.0	2997.5	0.0657
		3	45600.8	3124.6	0.0	3124.6	0.0685
		4	45600.8	3125.5	0.0	3125.5	0.0685
		5	45600.8	3000.2	0.0	3000.2	0.0658
		6	45600.8	2461.4	0.0	2461.4	0.0540
	B	1	45600.8	3011.5	0.0	3011.5	0.0660
		2	45600.8	3677.9	0.0	3677.9	0.0807

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
5F	B	3	45600.8	3891.6	0.0	3891.6	0.0853
		4	45600.8	3821.6	0.0	3821.6	0.0838
		5	45600.8	3600.5	0.0	3600.5	0.0790
		6	45600.8	2996.5	0.0	2996.5	0.0657
	C	1	45600.8	947.1	0.0	947.1	0.0208
		2	45600.8	1413.1	0.0	1413.1	0.0310
		3	45600.8	1553.8	0.0	1553.8	0.0341
		4	45600.8	1373.6	0.0	1373.6	0.0301
		5	45600.8	1208.8	0.0	1208.8	0.0265
		6	45600.8	931.9	0.0	931.9	0.0204
6F	A	1	36515.2	1952.5	0.0	1952.5	0.0535
		2	36515.2	2401.9	0.0	2401.9	0.0658
		3	36515.2	2505.4	0.0	2505.4	0.0686
		4	36515.2	2506.1	0.0	2506.1	0.0686
		5	36515.2	2404.0	0.0	2404.0	0.0658
		6	36515.2	1950.7	0.0	1950.7	0.0534
	B	1	36515.2	2411.4	0.0	2411.4	0.0660
		2	36515.2	2986.6	0.0	2986.6	0.0818
		3	36515.2	3156.1	0.0	3156.1	0.0864
		4	36515.2	3105.0	0.0	3105.0	0.0850
		5	36515.2	2929.1	0.0	2929.1	0.0802
		6	36515.2	2399.5	0.0	2399.5	0.0657
	C	1	36515.2	738.9	0.0	738.9	0.0202
		2	36515.2	1105.2	0.0	1105.2	0.0303
		3	36515.2	1209.6	0.0	1209.6	0.0331
		4	36515.2	1073.8	0.0	1073.8	0.0294
		5	36515.2	951.9	0.0	951.9	0.0261
		6	36515.2	727.7	0.0	727.7	0.0199
7F	A	1	27477.3	1442.6	0.0	1442.6	0.0525
		2	27477.3	1811.8	0.0	1811.8	0.0659
		3	27477.3	1889.5	0.0	1889.5	0.0688
		4	27477.3	1890.0	0.0	1890.0	0.0688
		5	27477.3	1813.1	0.0	1813.1	0.0660
		6	27477.3	1441.4	0.0	1441.4	0.0525
	B	1	27477.3	1808.6	0.0	1808.6	0.0658
		2	27477.3	2293.6	0.0	2293.6	0.0835
		3	27477.3	2415.9	0.0	2415.9	0.0879
		4	27477.3	2384.1	0.0	2384.1	0.0868
		5	27477.3	2256.8	0.0	2256.8	0.0821
		6	27477.3	1800.0	0.0	1800.0	0.0655
	C	1	27477.3	536.7	0.0	536.7	0.0195
		2	27477.3	805.5	0.0	805.5	0.0293
		3	27477.3	873.5	0.0	873.5	0.0318
		4	27477.3	782.2	0.0	782.2	0.0285
		5	27477.3	702.8	0.0	702.8	0.0256
		6	27477.3	529.1	0.0	529.1	0.0193
8F	A	1	18592.3	948.8	0.0	948.8	0.0510
		2	18592.3	1230.0	0.0	1230.0	0.0662
		3	18592.3	1282.4	0.0	1282.4	0.0690
		4	18592.3	1282.7	0.0	1282.7	0.0690
		5	18592.3	1230.7	0.0	1230.7	0.0662
		6	18592.3	948.1	0.0	948.1	0.0510
	B	1	18592.3	1206.4	0.0	1206.4	0.0649
		2	18592.3	1589.9	0.0	1589.9	0.0855
		3	18592.3	1664.4	0.0	1664.4	0.0895
		4	18592.3	1649.6	0.0	1649.6	0.0887
		5	18592.3	1571.5	0.0	1571.5	0.0845
		6	18592.3	1200.8	0.0	1200.8	0.0646
	C	1	18592.3	351.9	0.0	351.9	0.0189
		2	18592.3	528.4	0.0	528.4	0.0284
		3	18592.3	560.2	0.0	560.2	0.0301
		4	18592.3	519.9	0.0	519.9	0.0280
		5	18592.3	480.1	0.0	480.1	0.0258
		6	18592.3	346.4	0.0	346.4	0.0186


A-4.5　Ｓの断面計算

A-4.5.1　Ｓはりの断面計算


（１）Ｓはりの計算指定

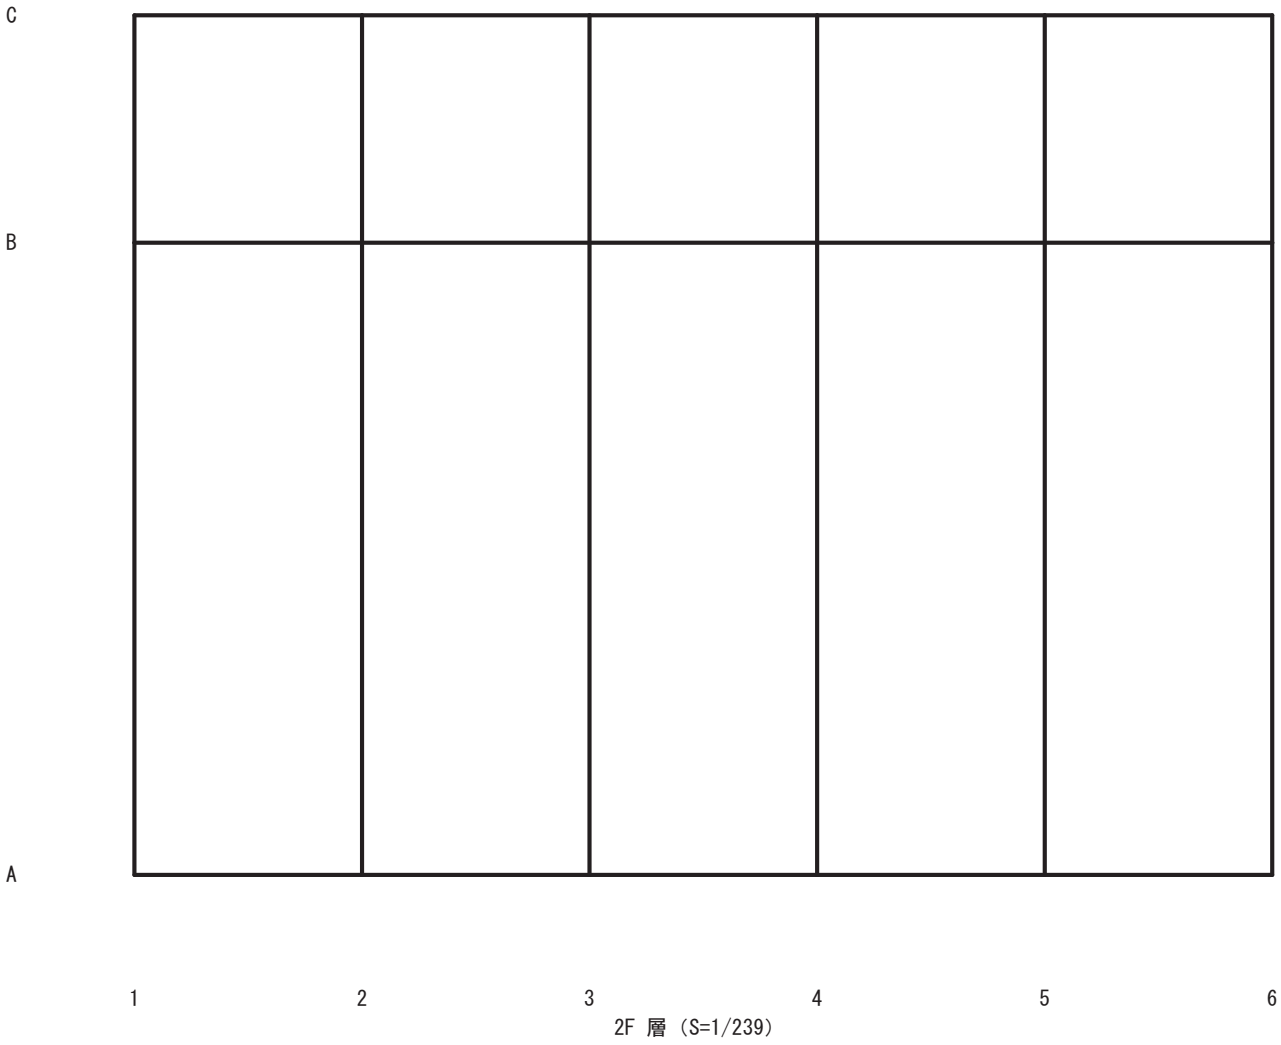


2F 層 (S=1/239)

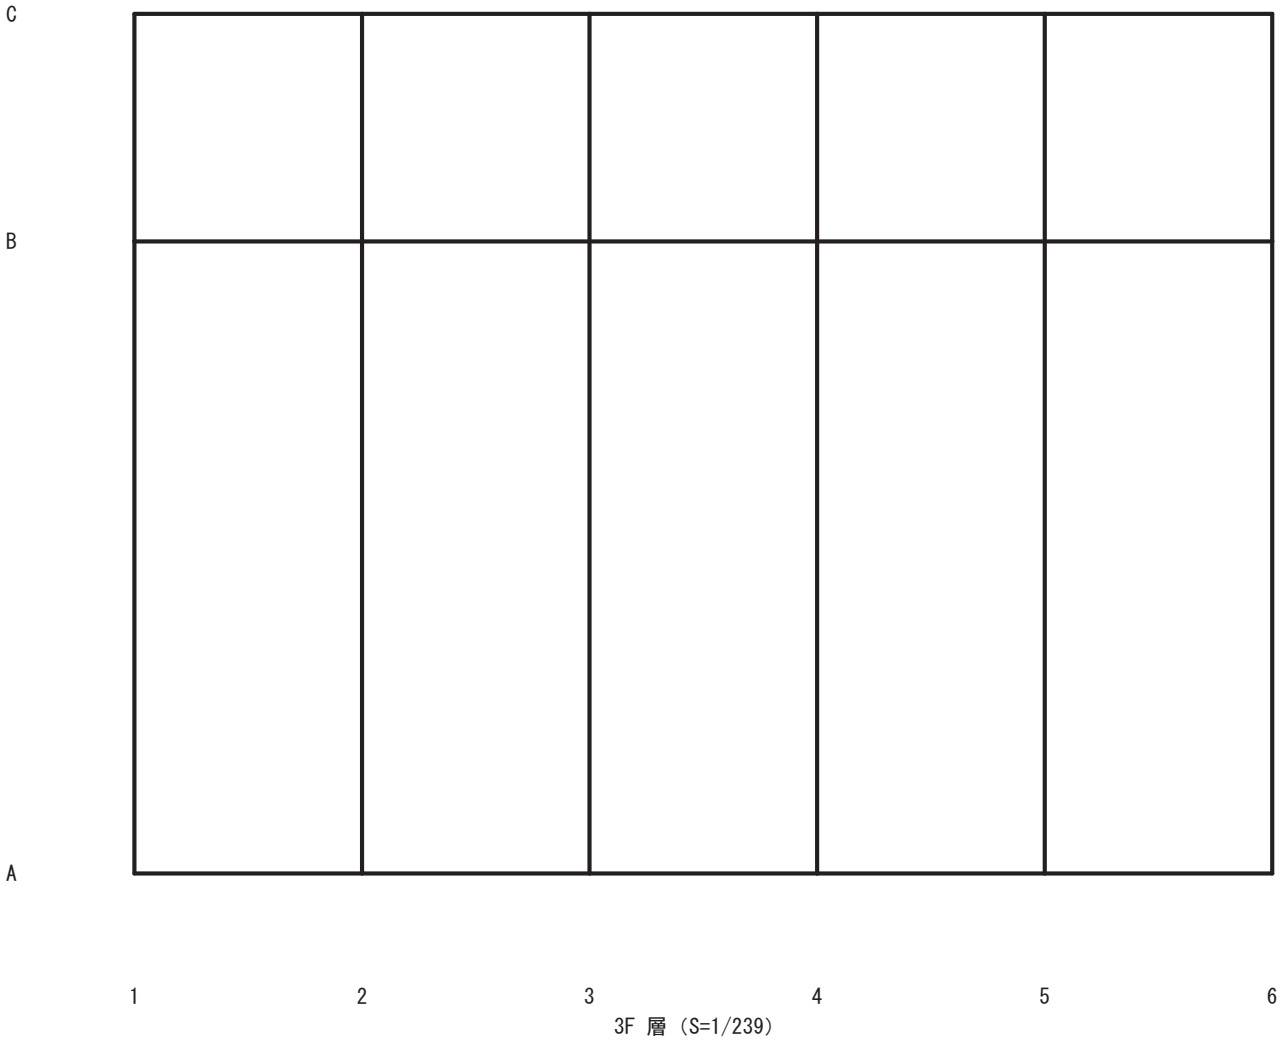


3F 層 (S=1/239)

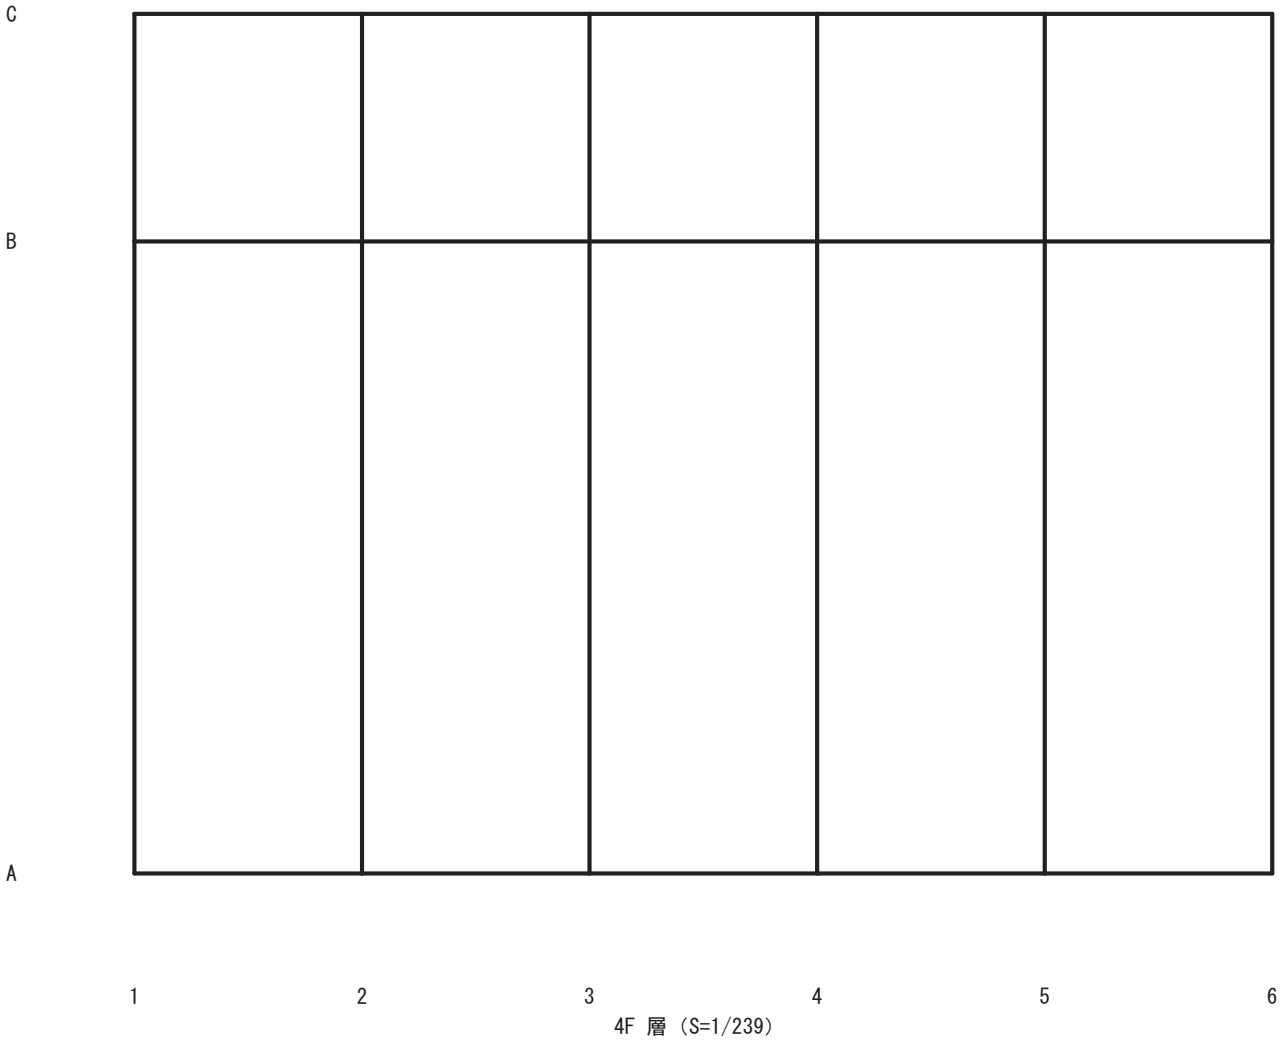


4F 層 (S=1/239)

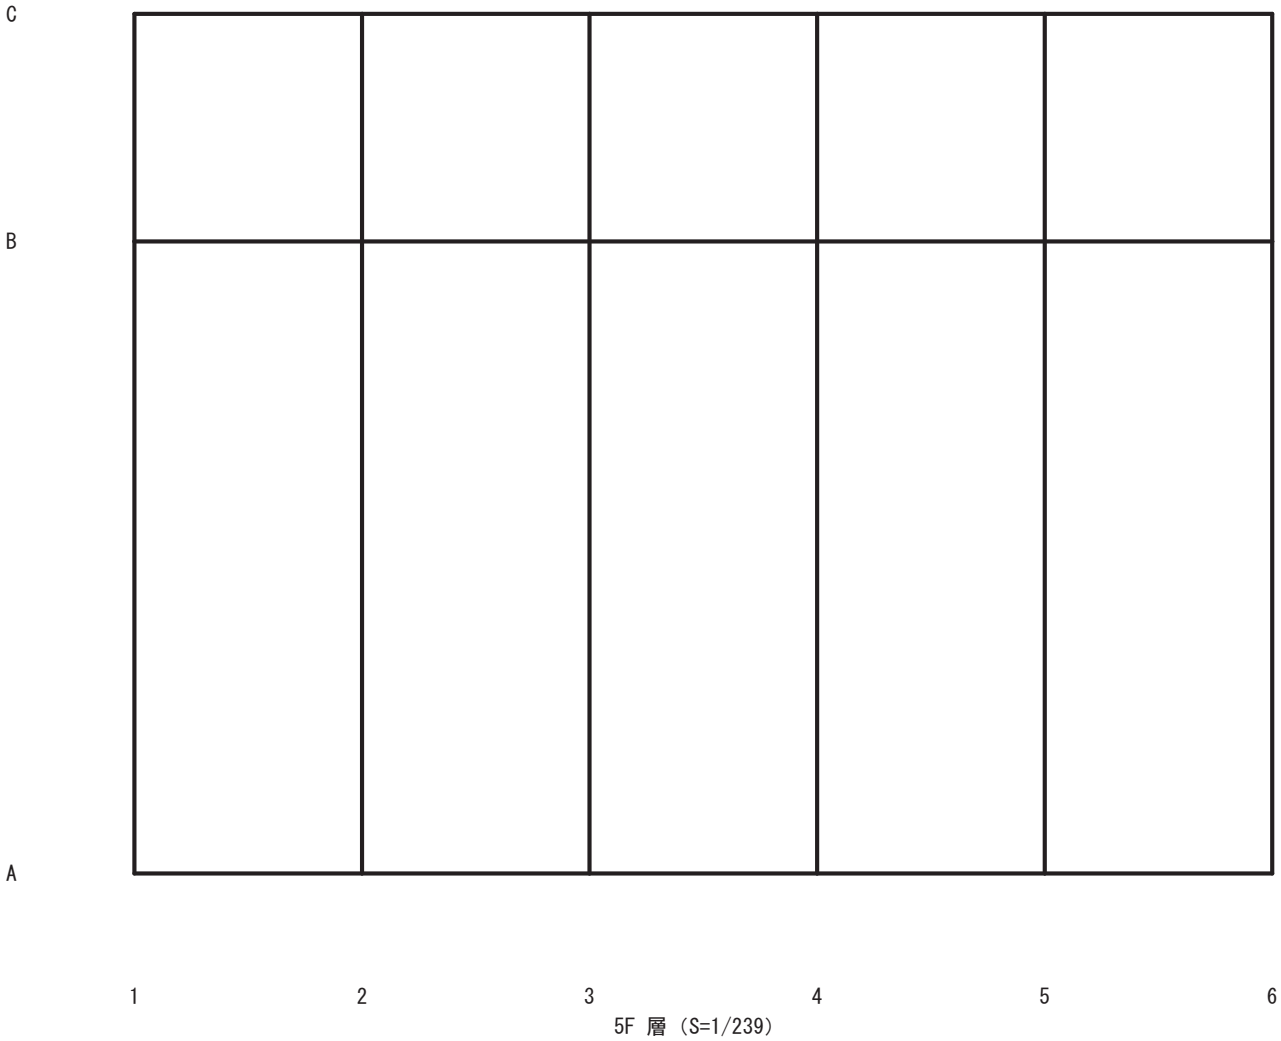


5F 層 (S=1/239)

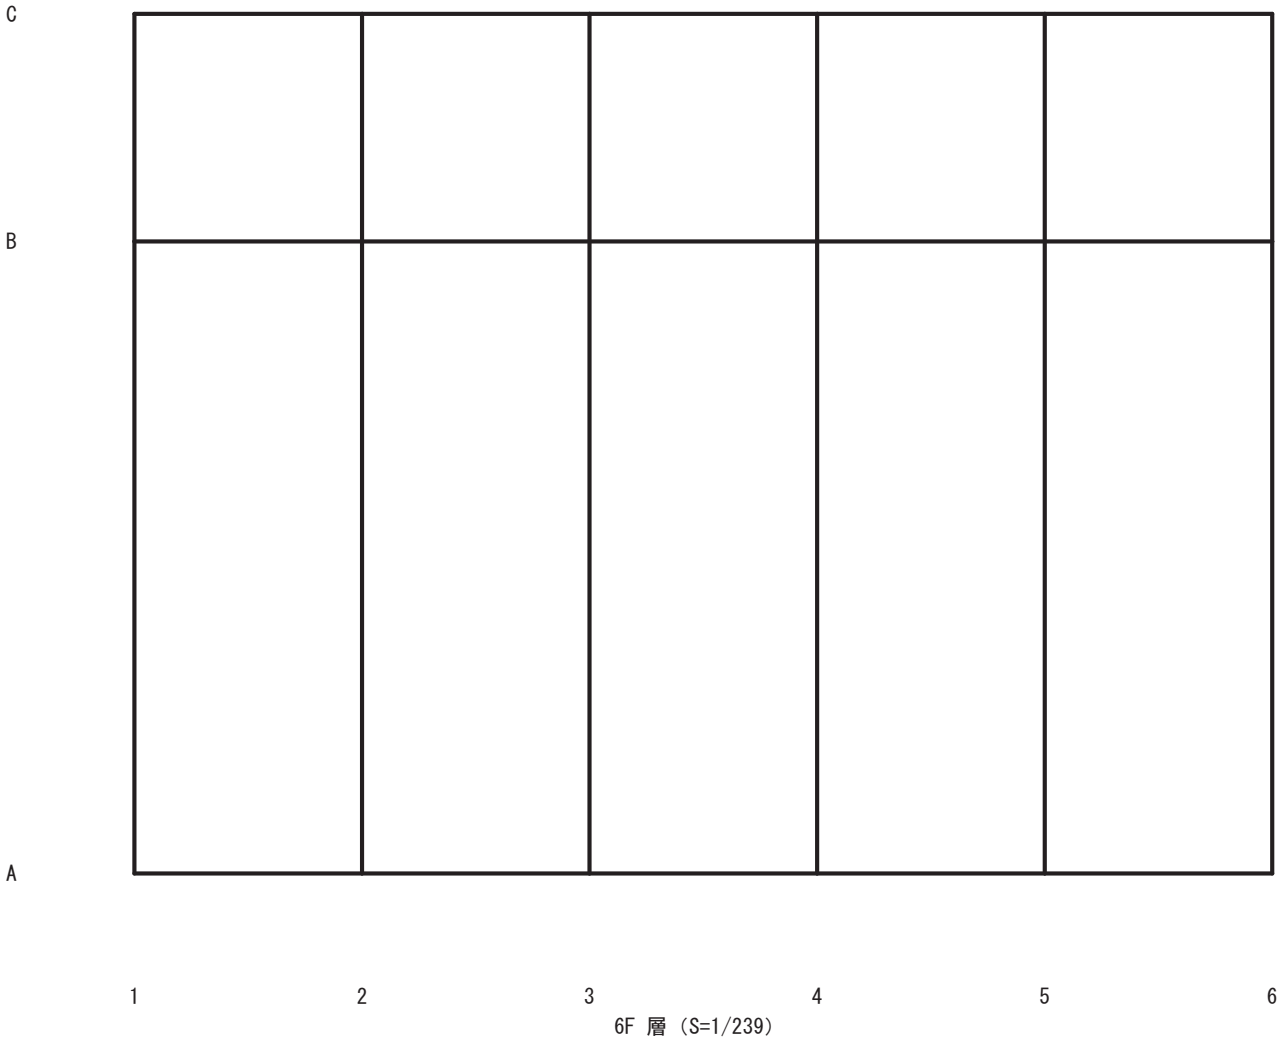


6F 層 (S=1/239)

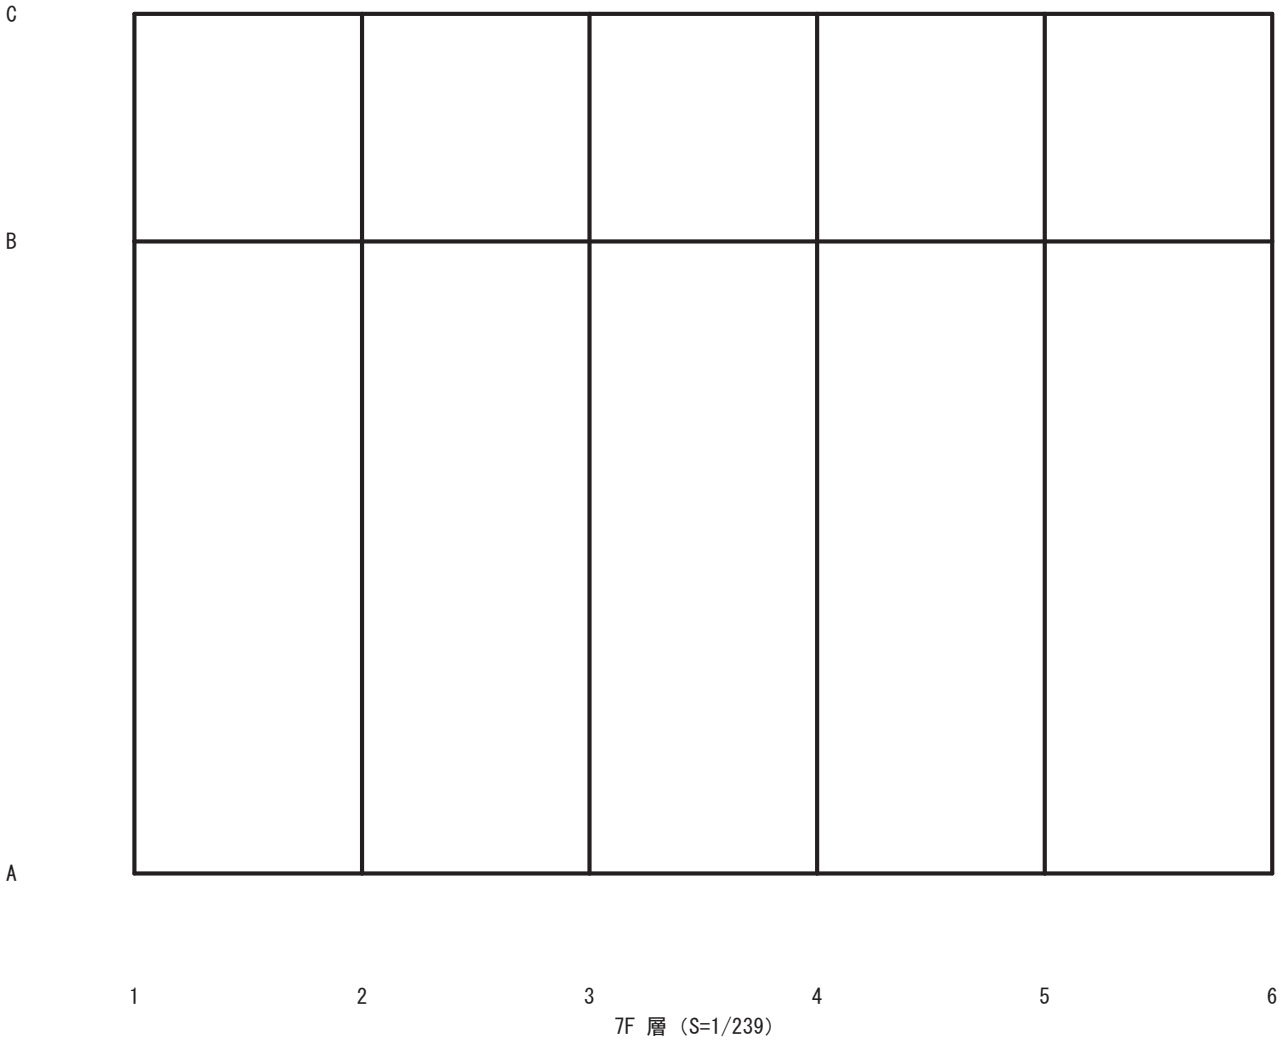


7F 層 (S=1/239)

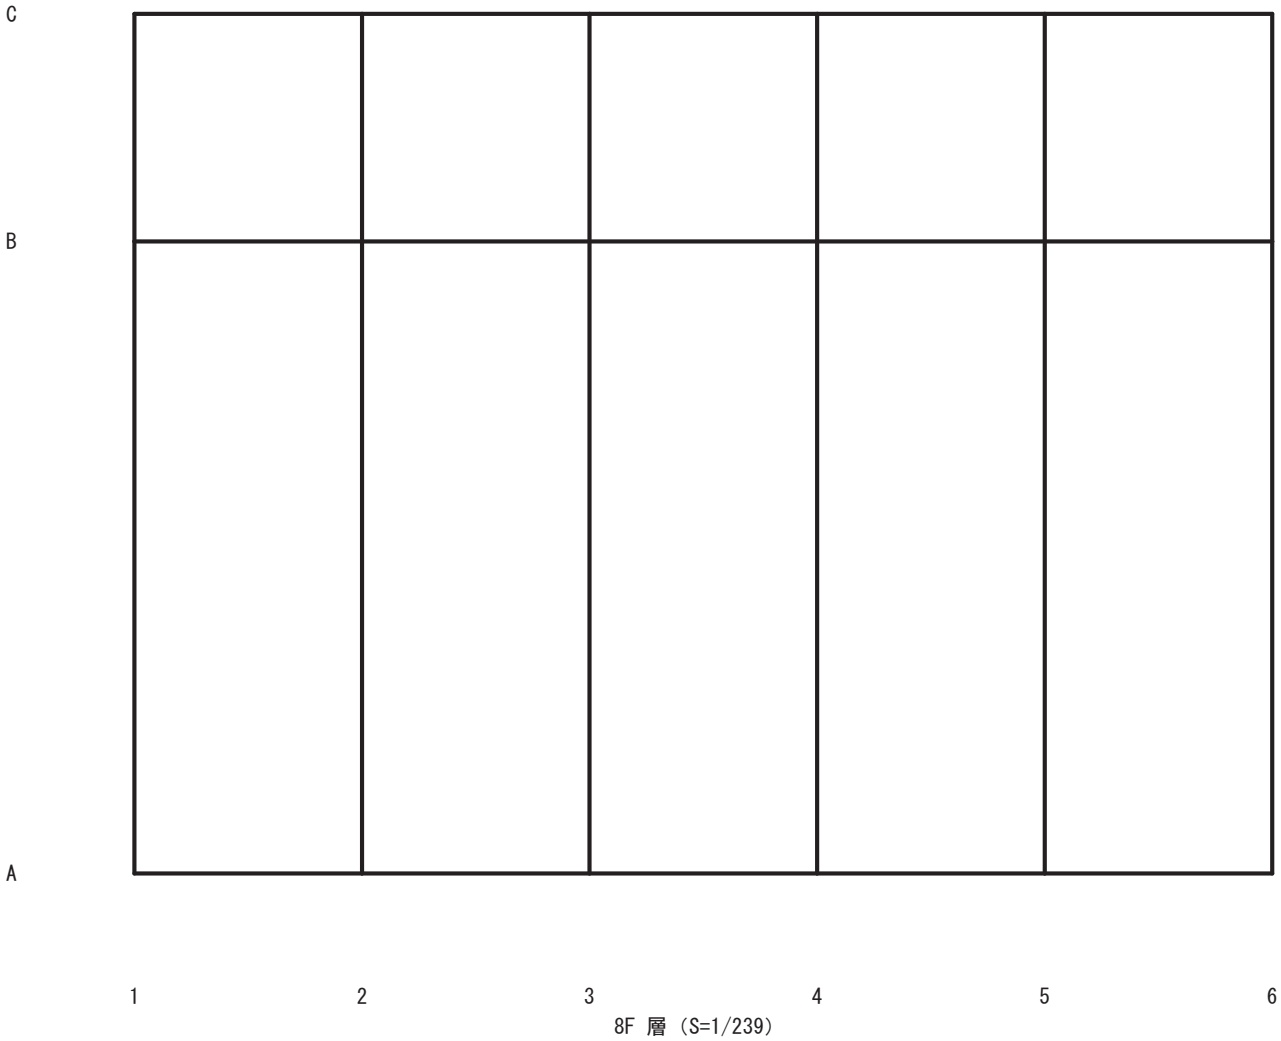

8F 層 (S=1/239)

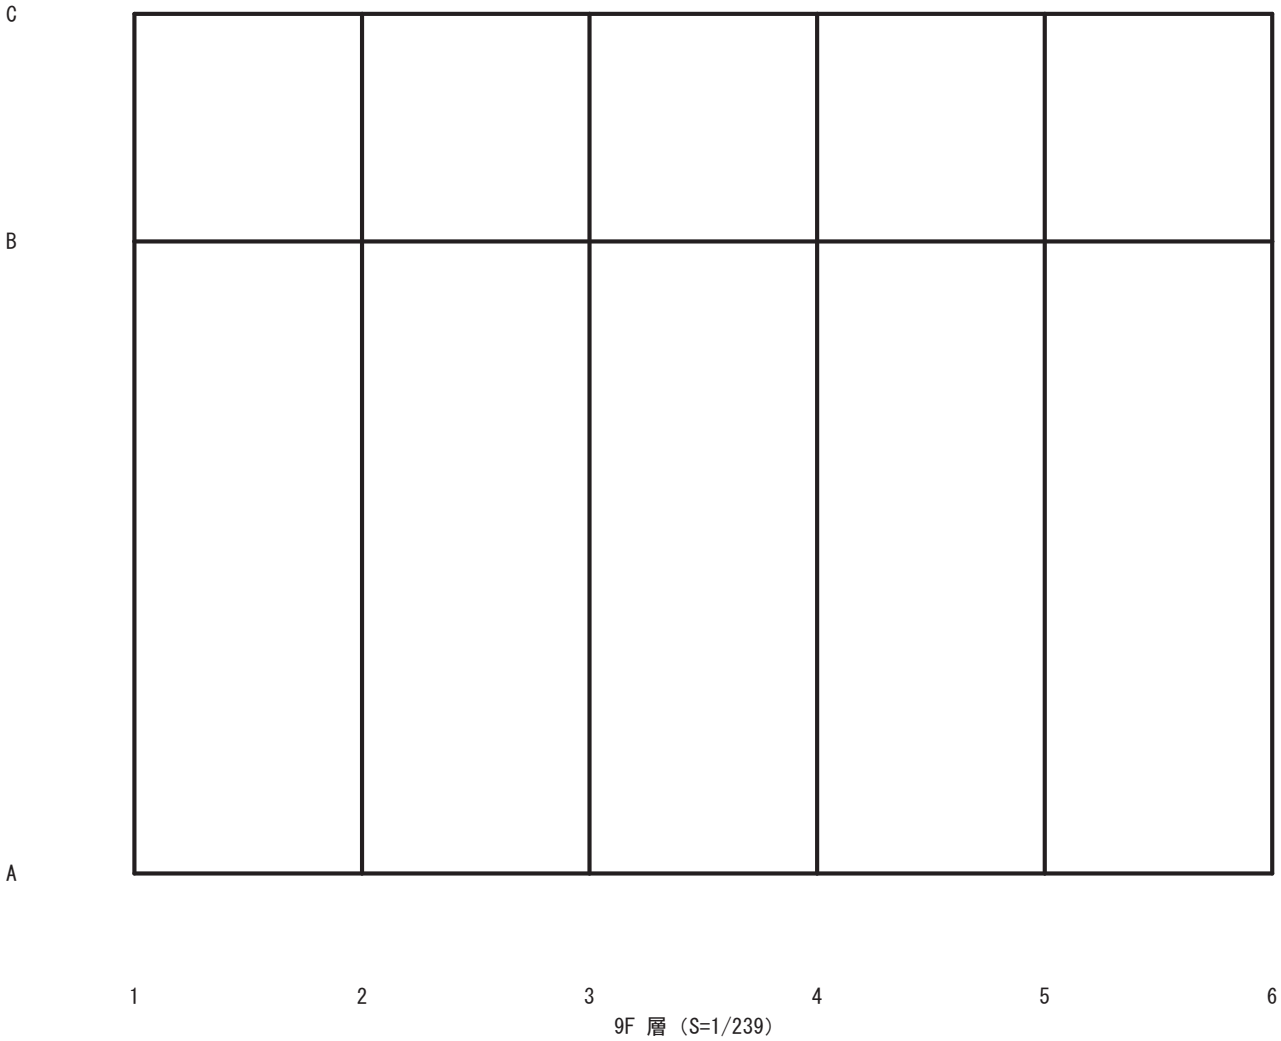

9F 層 (S=1/239)

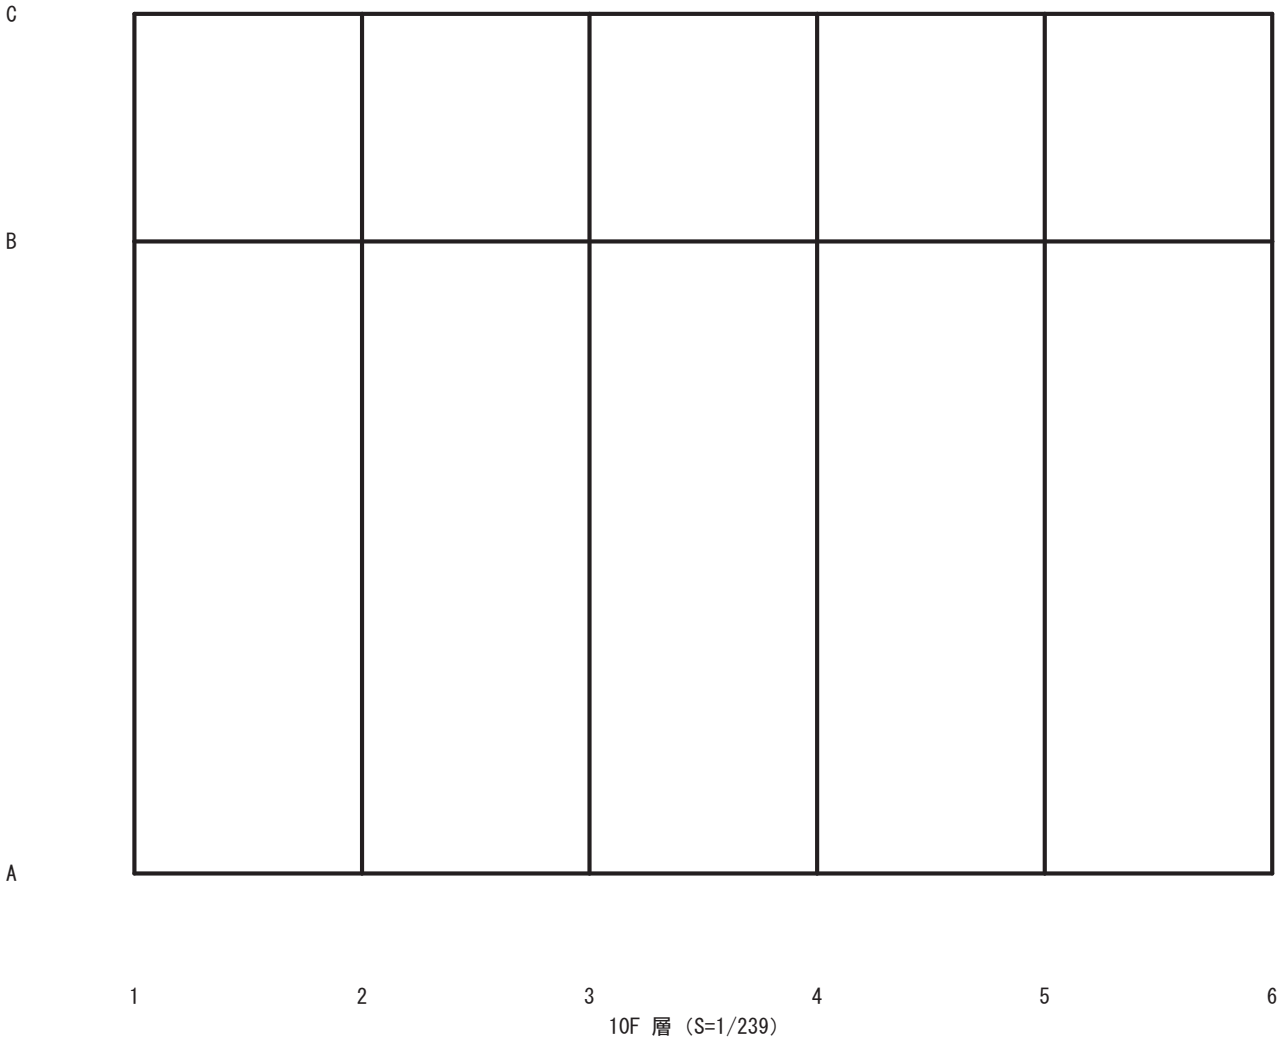


（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部： 0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント


イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　　上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います
カ）曲げモーメントの判定
　　(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする
６）せん断力の検討
ア）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
イ）せん断力の判定
　　(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする
７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算


（１）Ｓ柱の計算指定

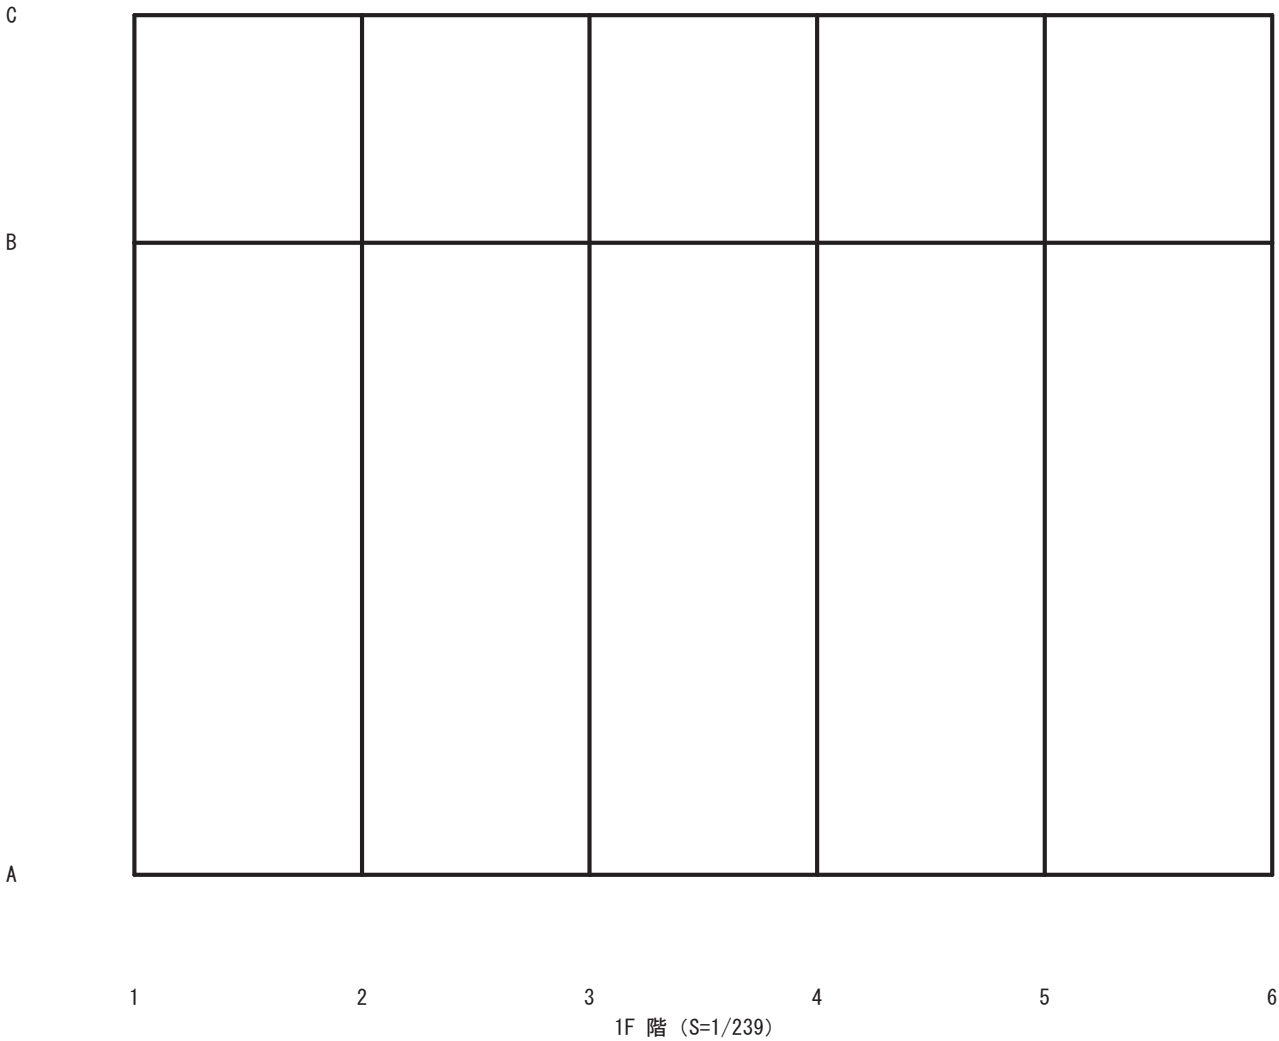


1F 階 (S=1/239)

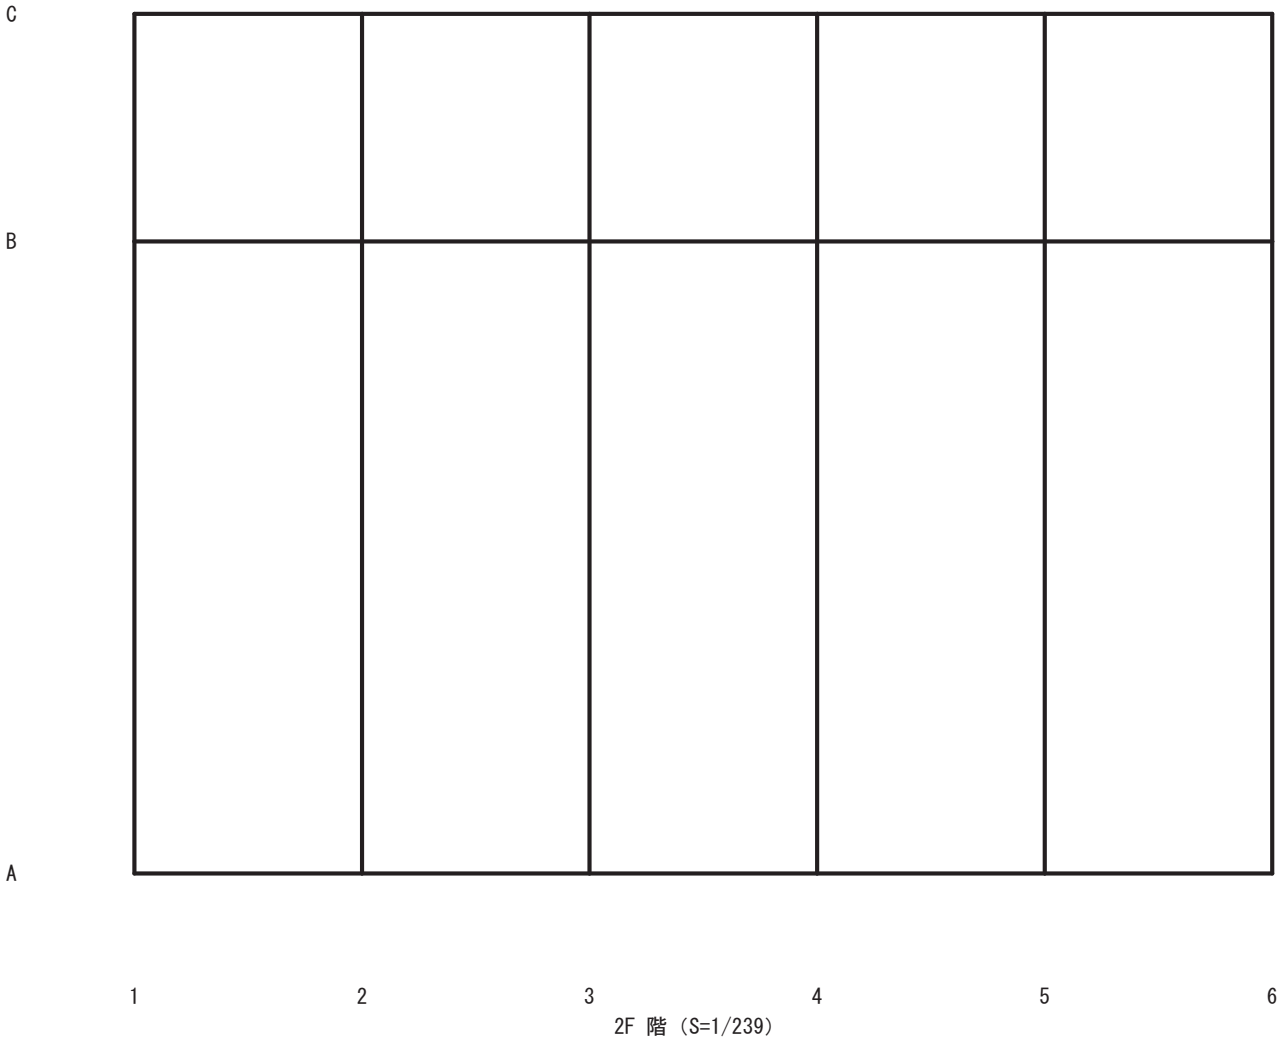


2F 階 (S=1/239)

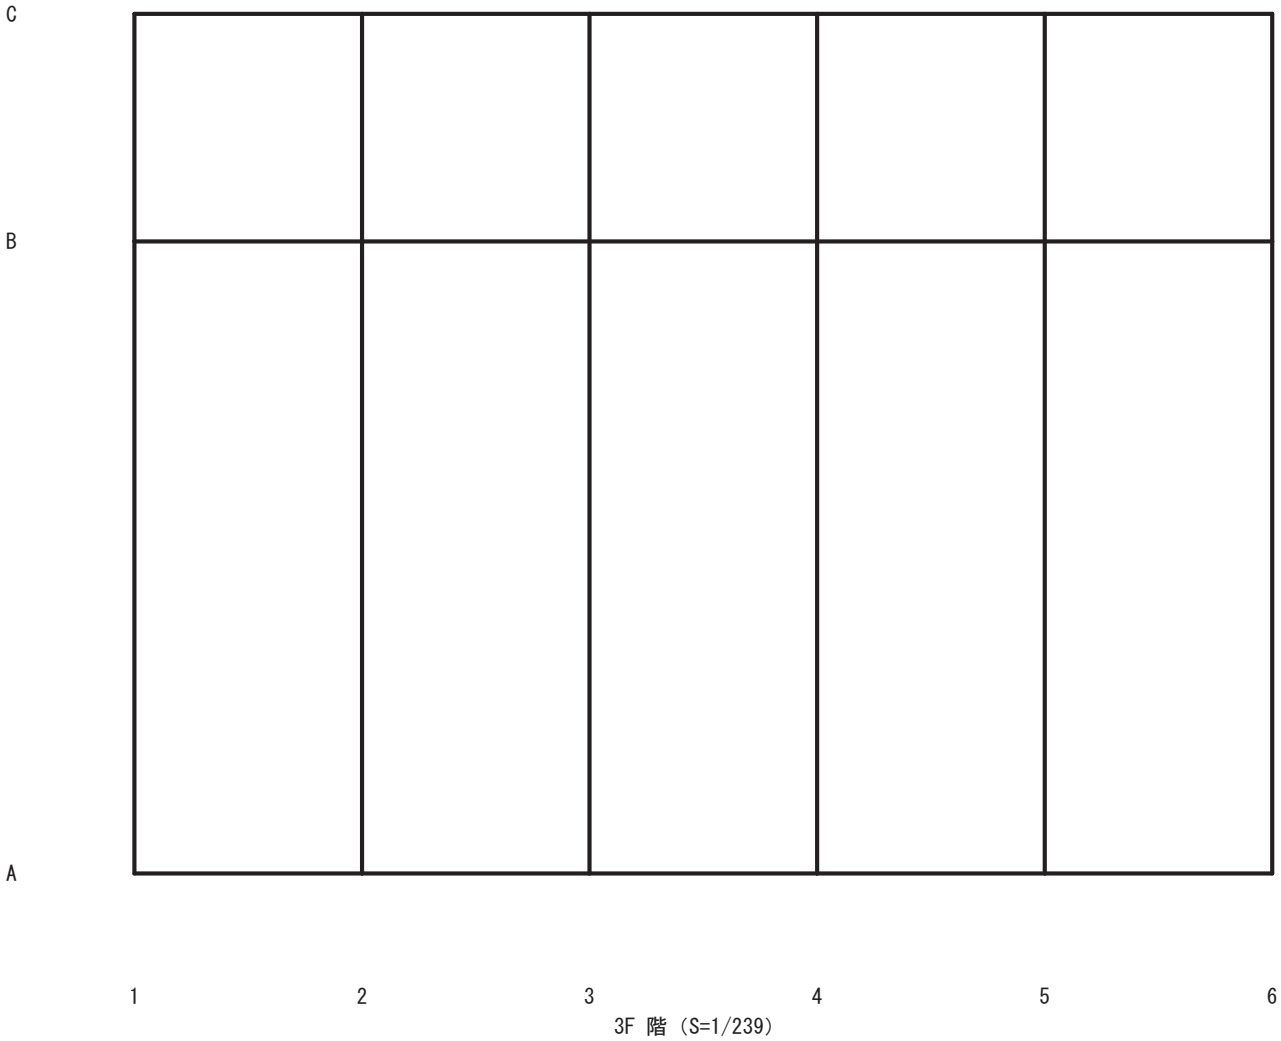


3F 階 (S=1/239)

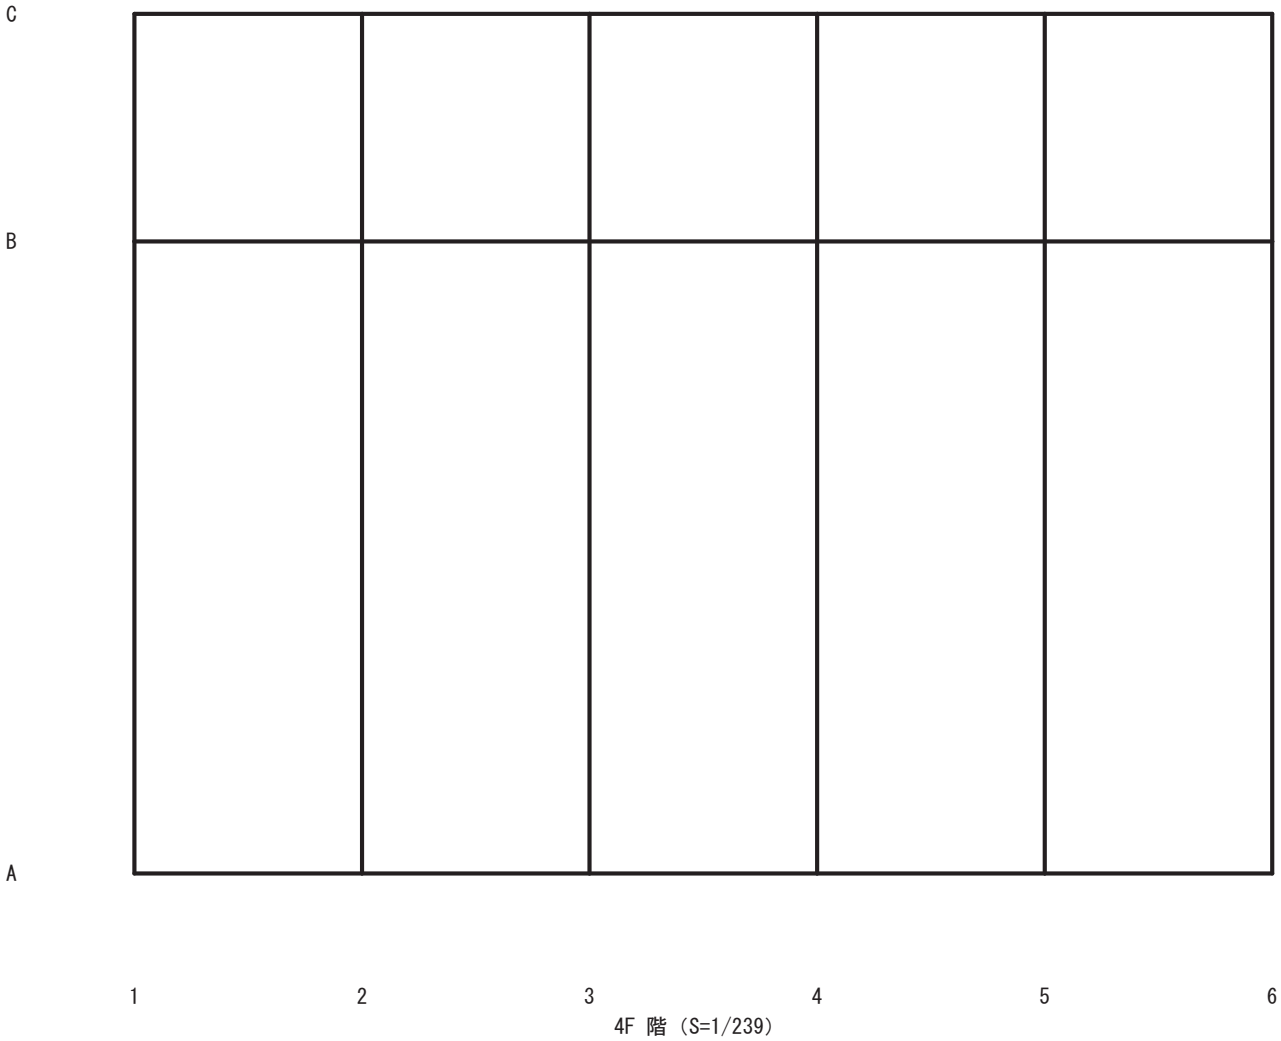


4F 階 (S=1/239)

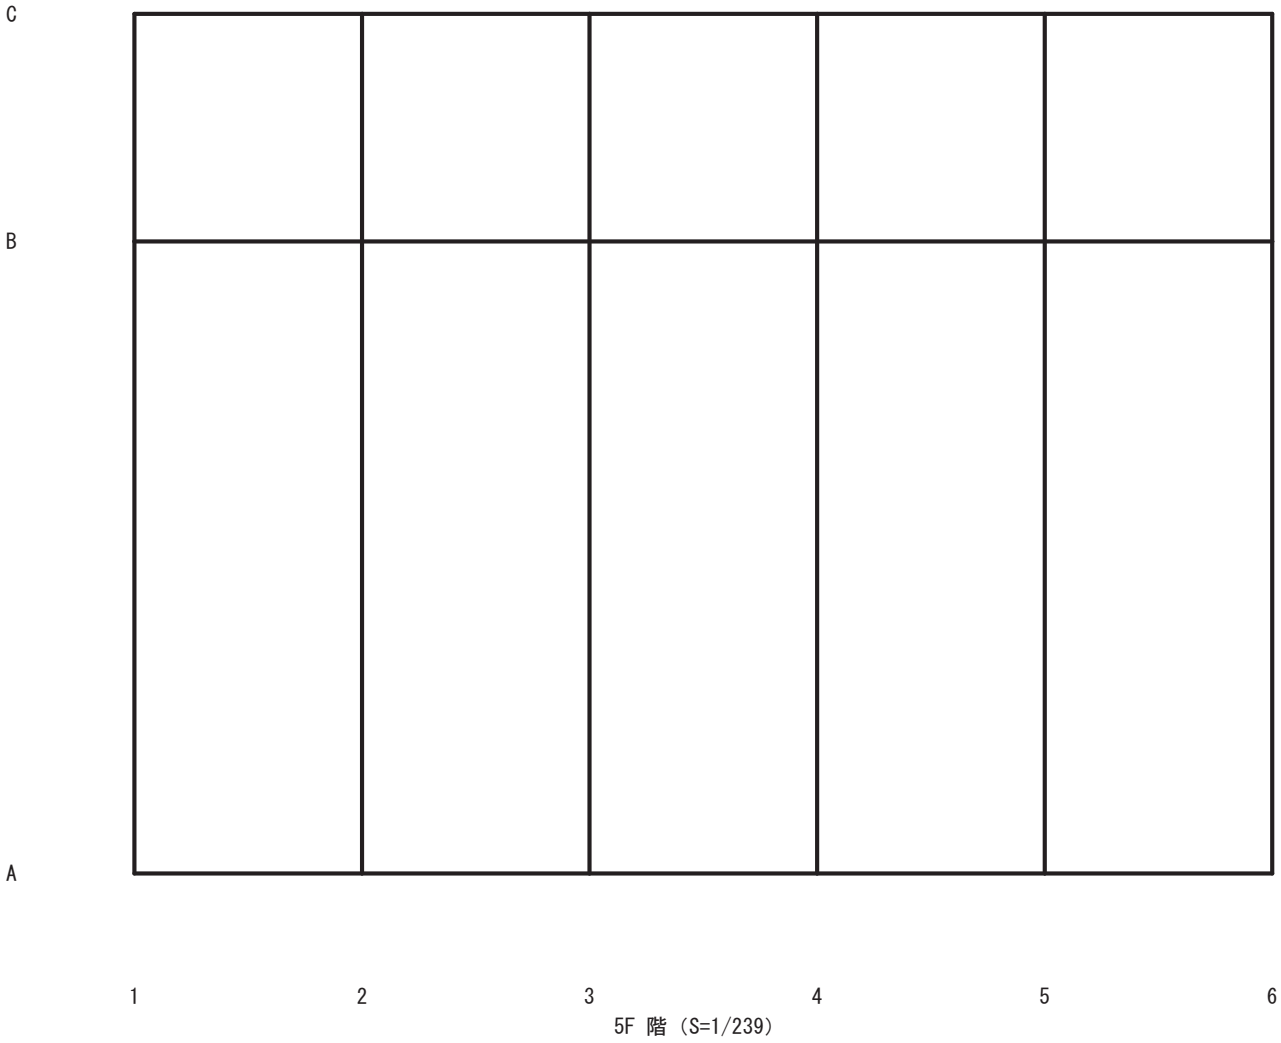


5F 階 (S=1/239)

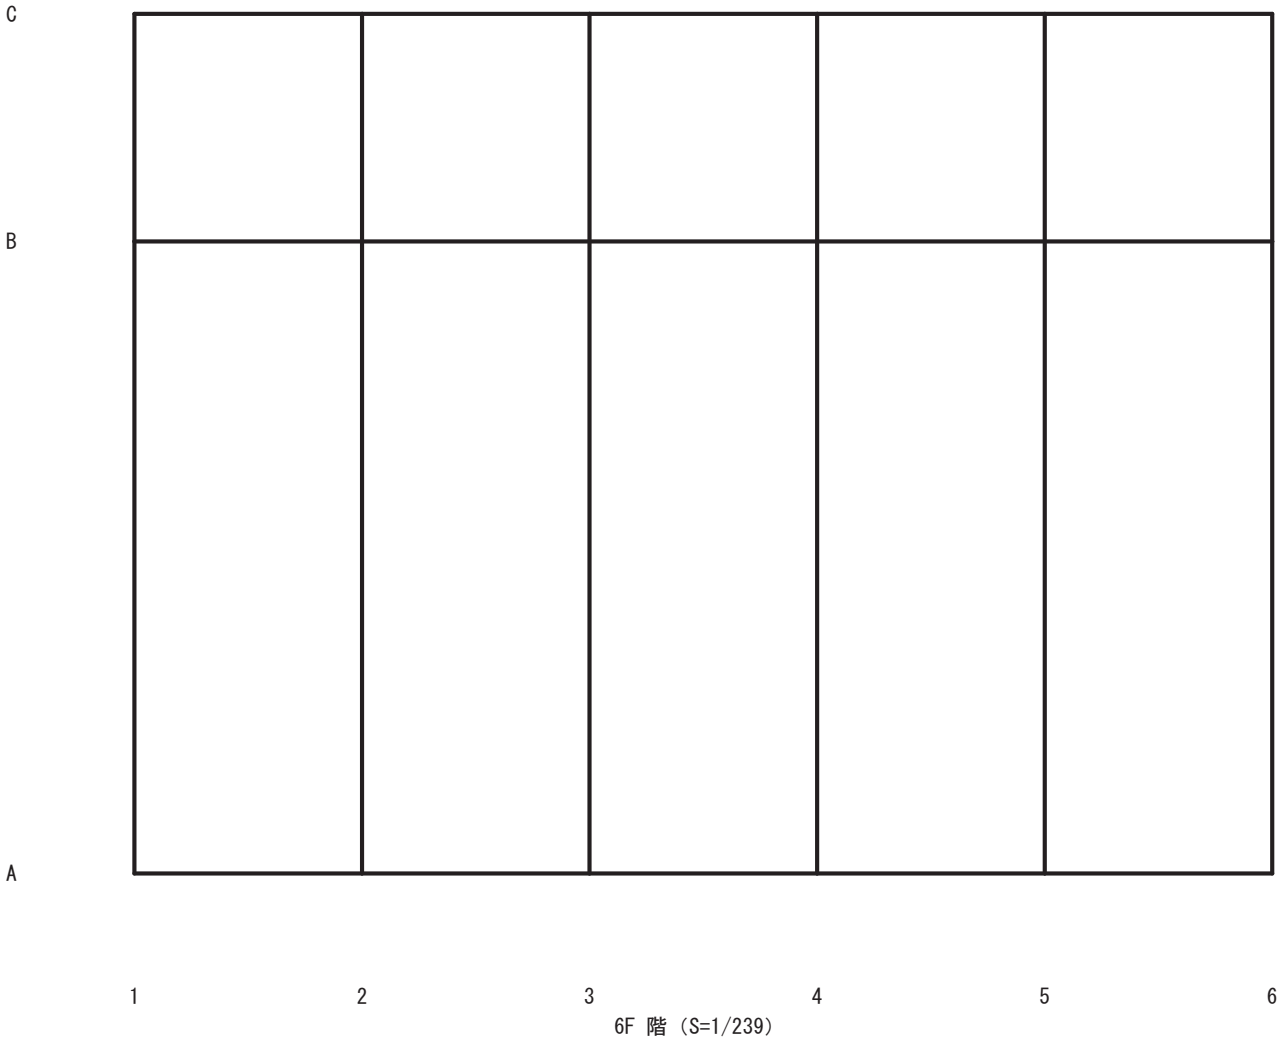


6F 階 (S=1/239)

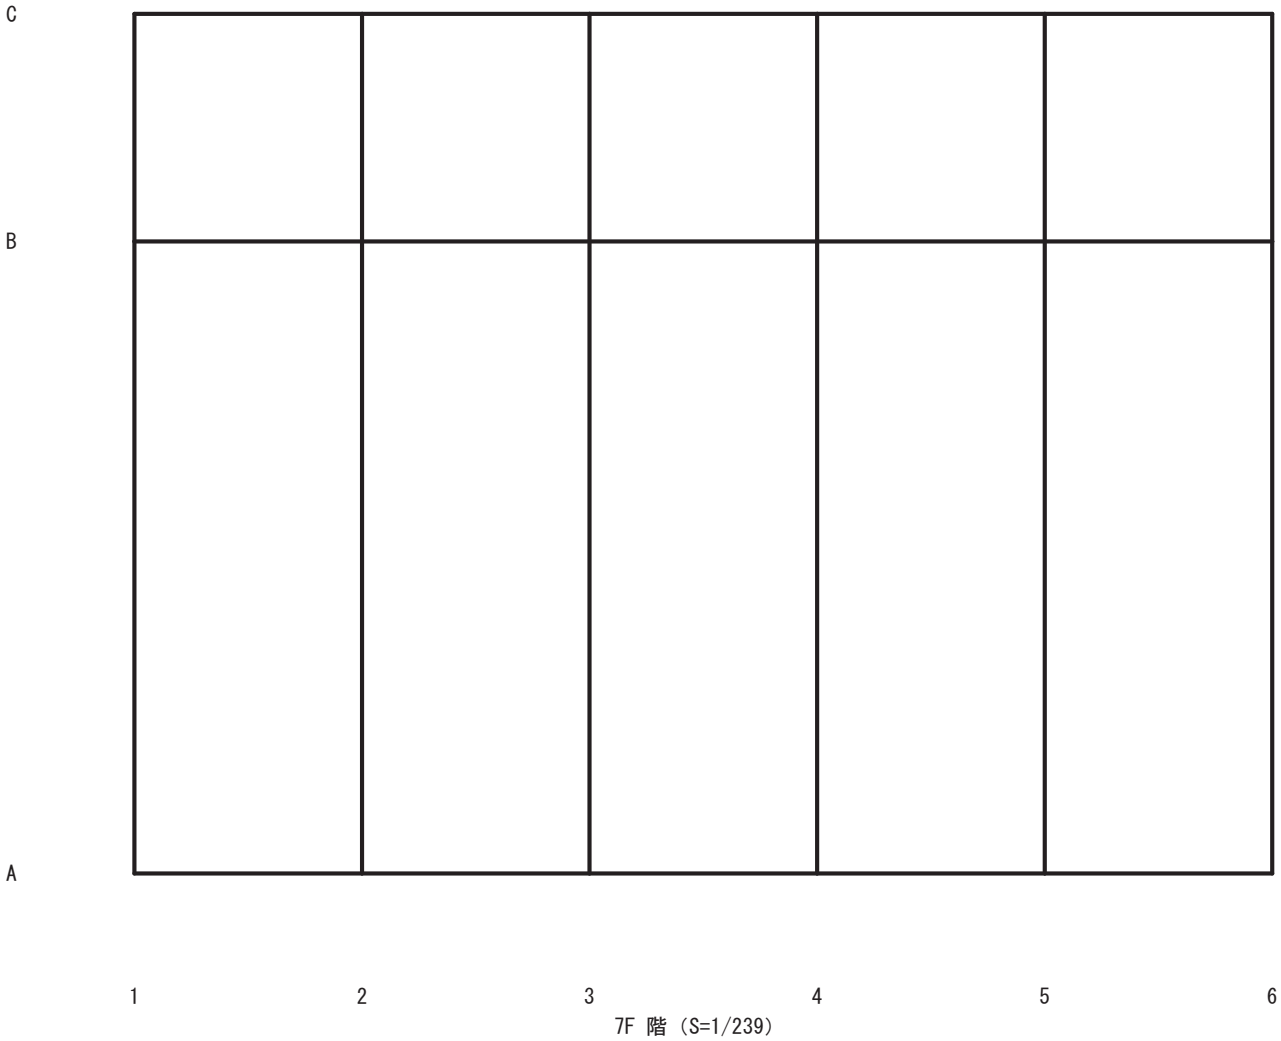

7F 階 (S=1/239)

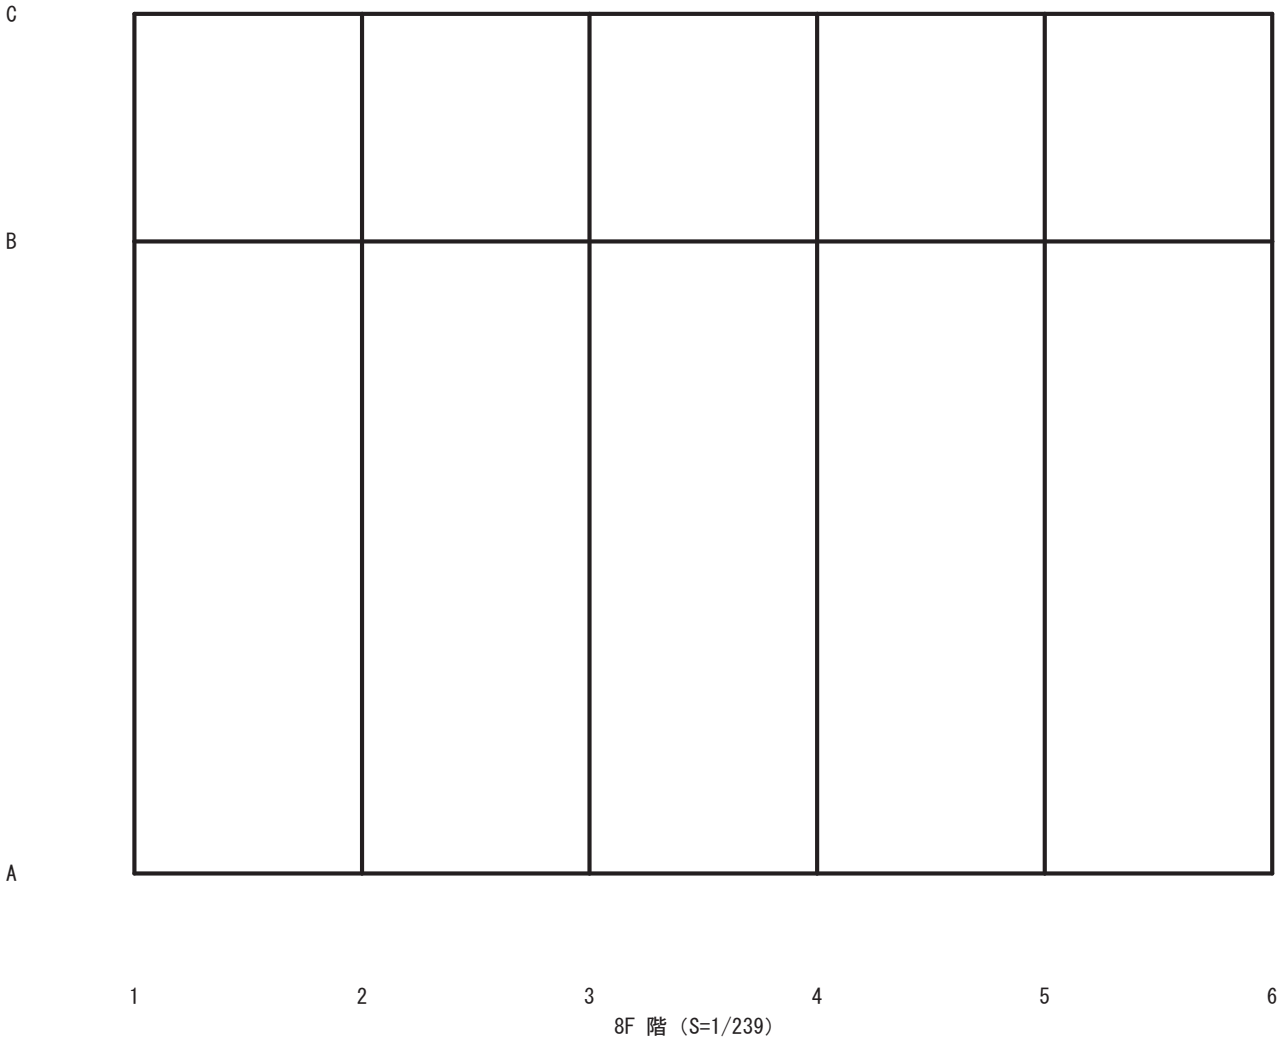

8F 階 (S=1/239)

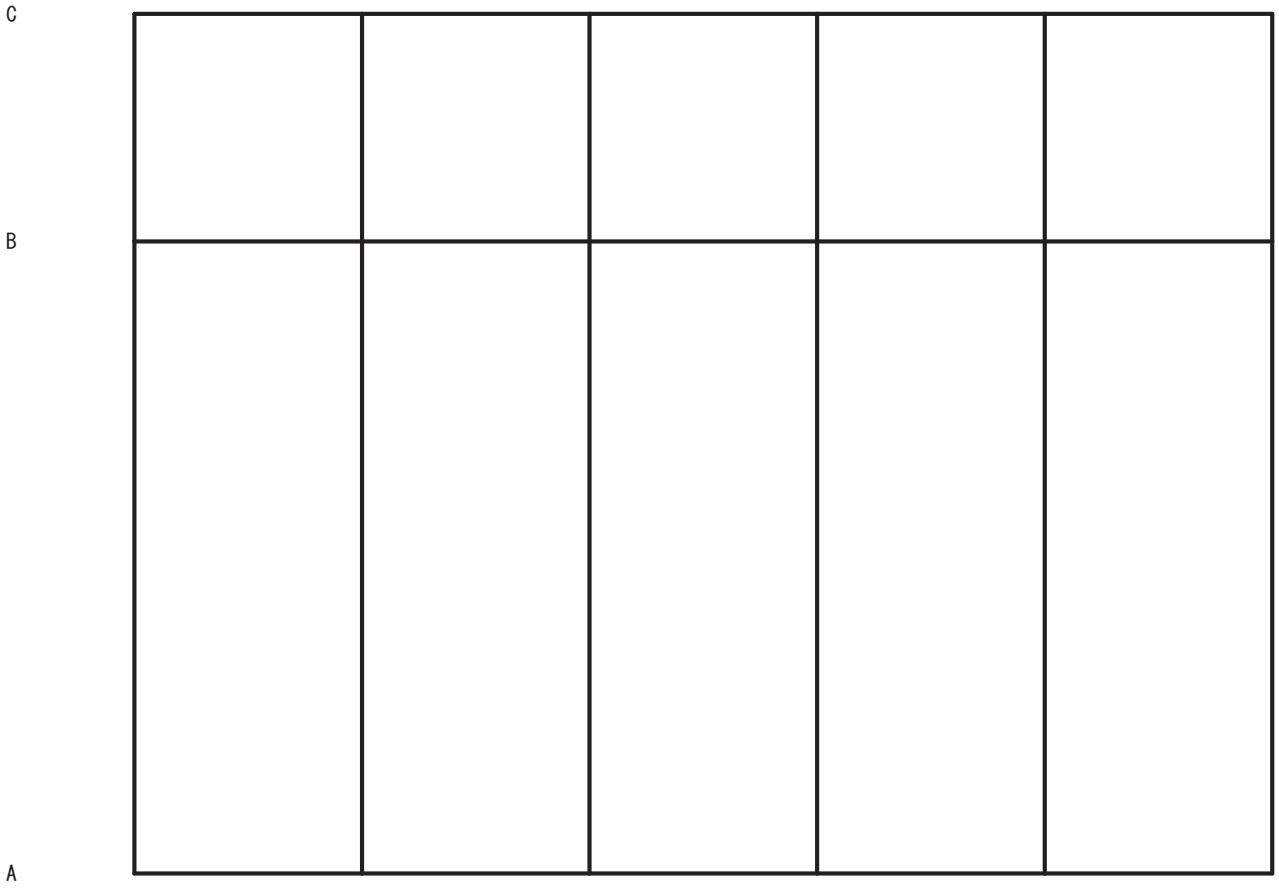

9F 階 (S=1/239)

（２）Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　ウ）断面欠損率
　　Ｚの欠損率　：　0 %
　　Ａｓの欠損率：　0 %
　　Ａｎの欠損率：　0 %
　エ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）Ｓ柱座屈長さ係数
　　計算値
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ）曲げモーメントの判定
(σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ）せん断力の判定
(√(σc･σc+3･τ･τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：1.0

８）冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40


ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ
通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

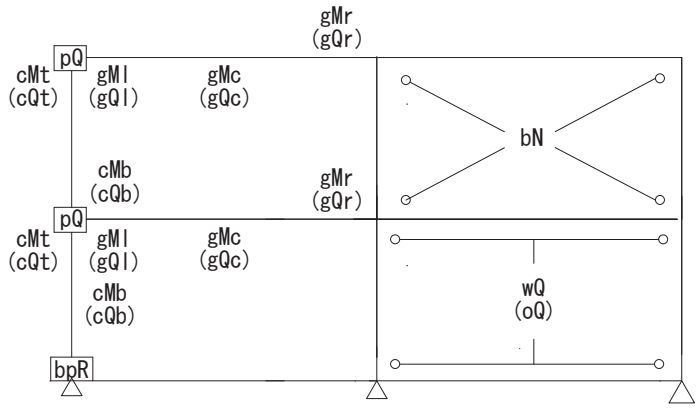



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比


bN　：ブレースの軸力検定比


pQ　：接合部のせん断力検定比


bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
M：曲げモーメント
Q：せん断力
N：軸力


hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

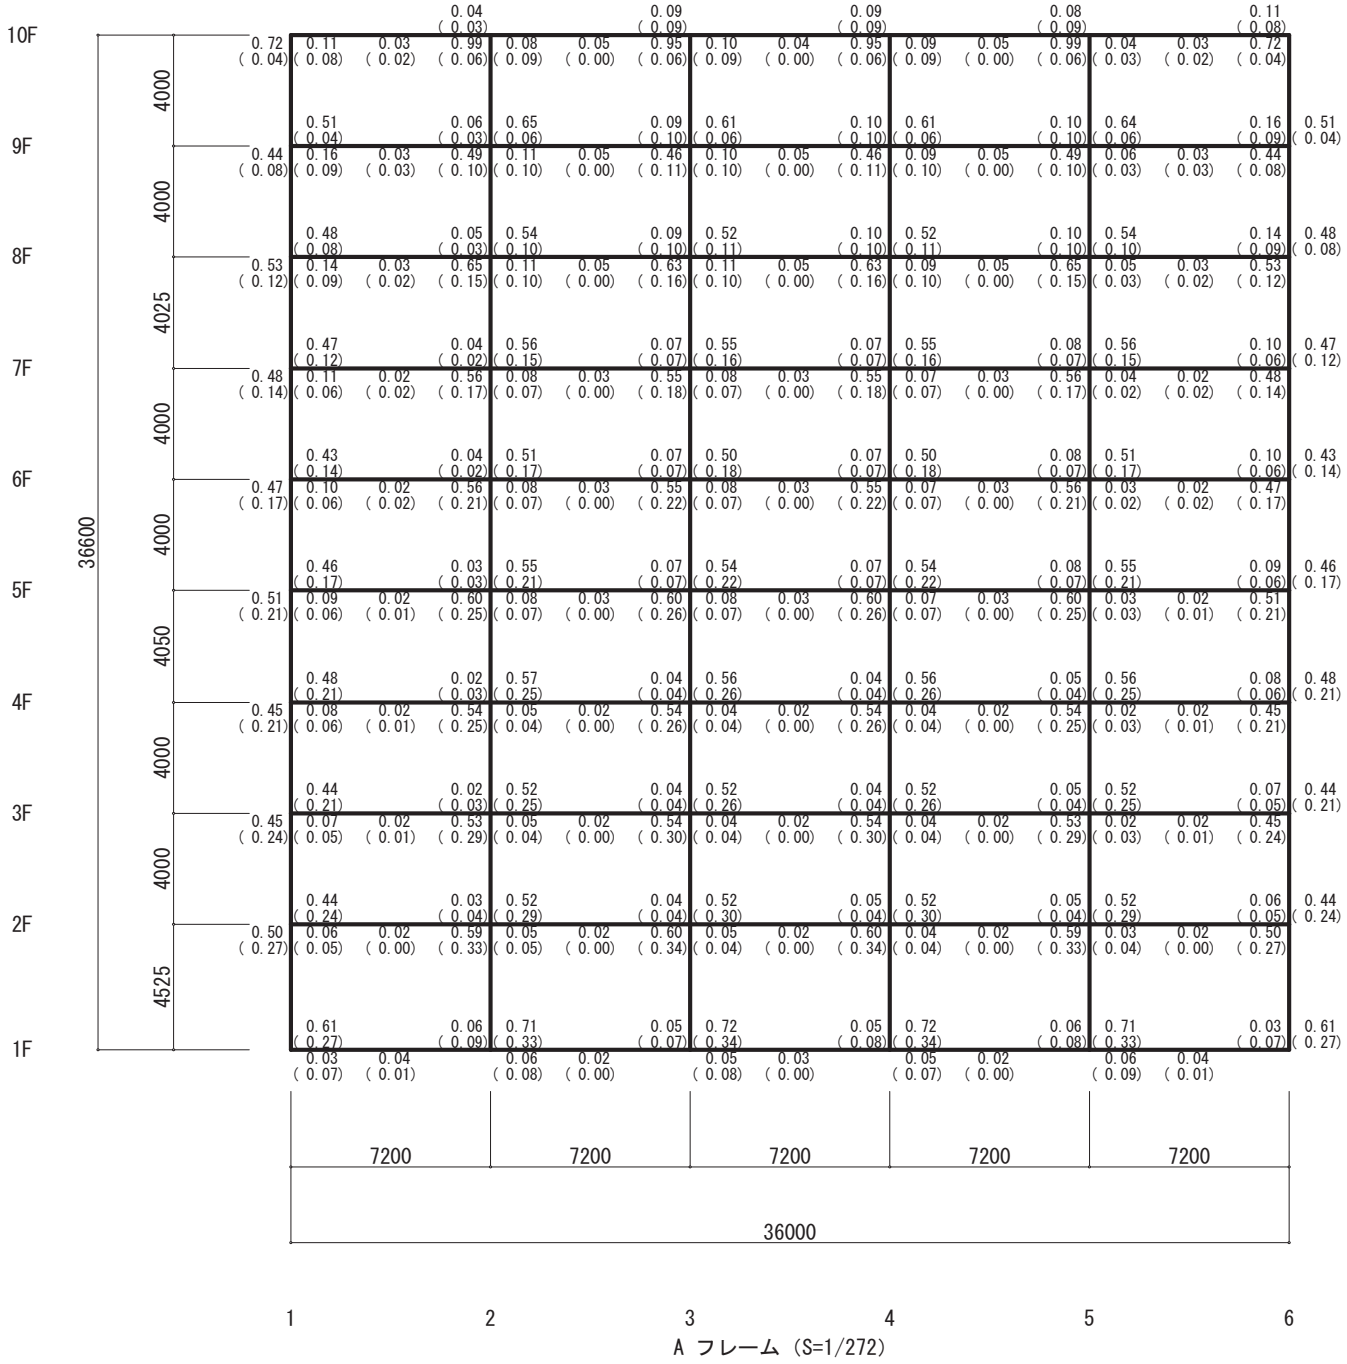

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

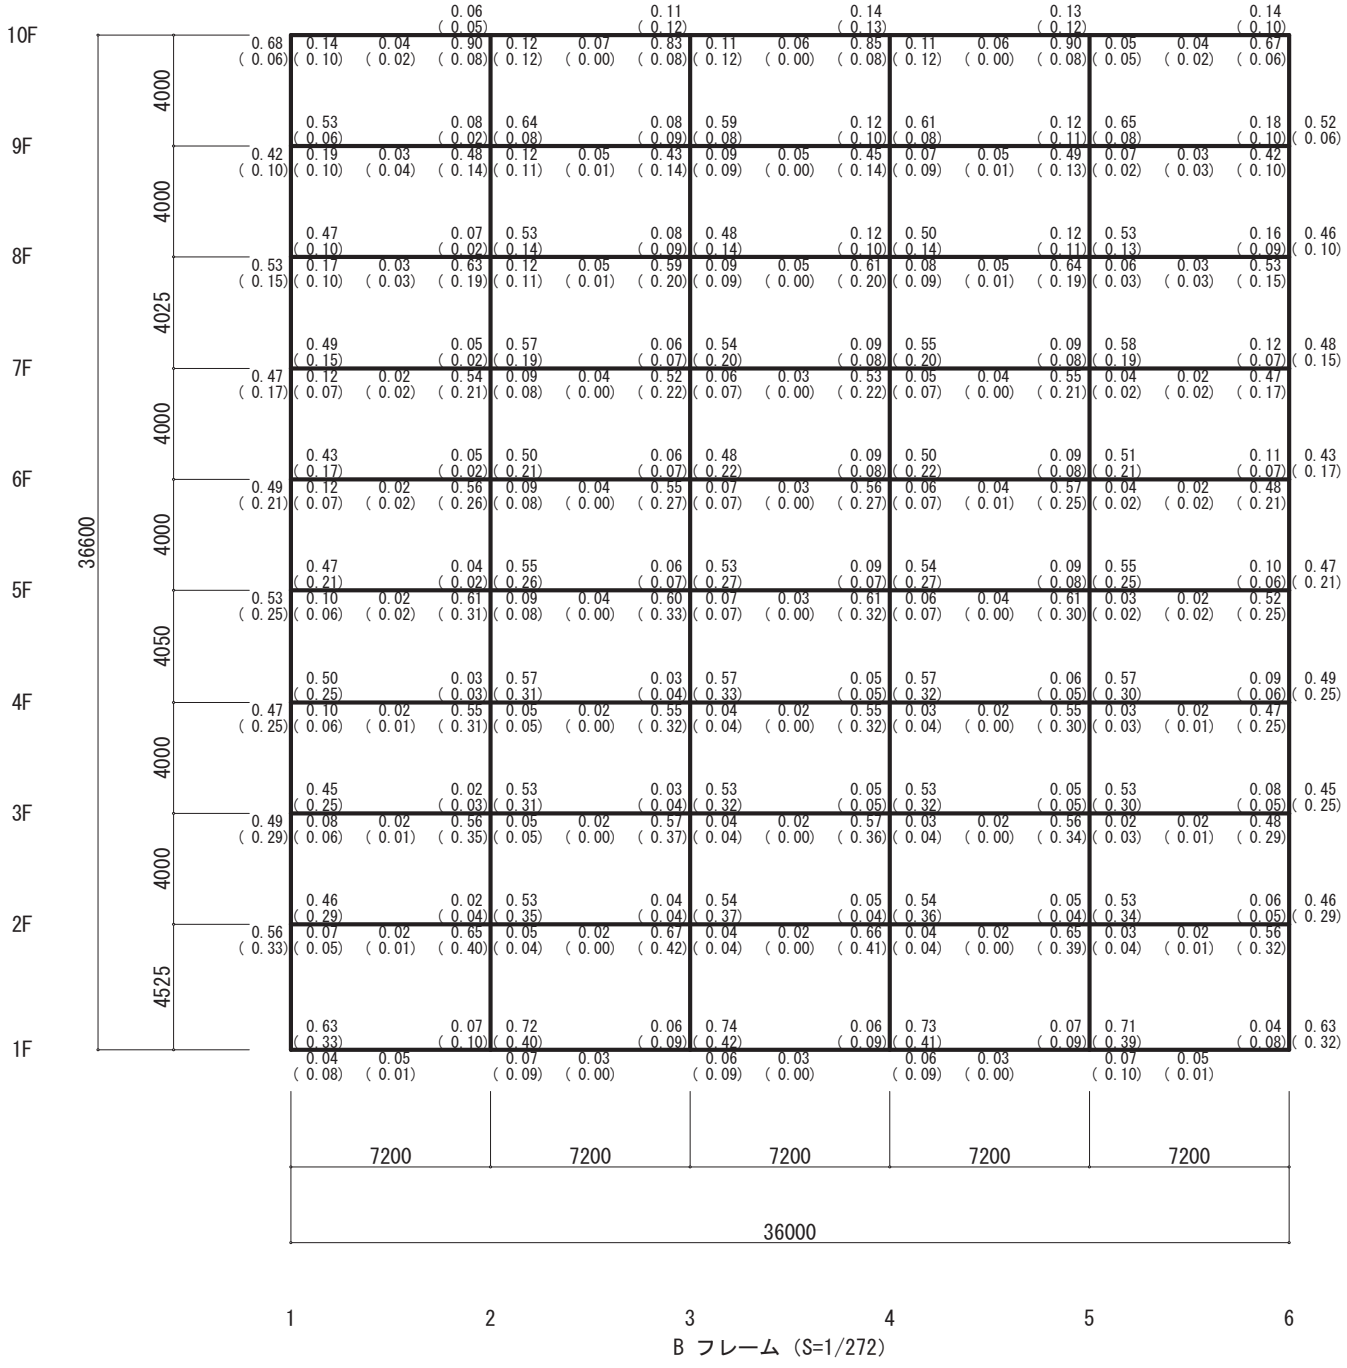
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

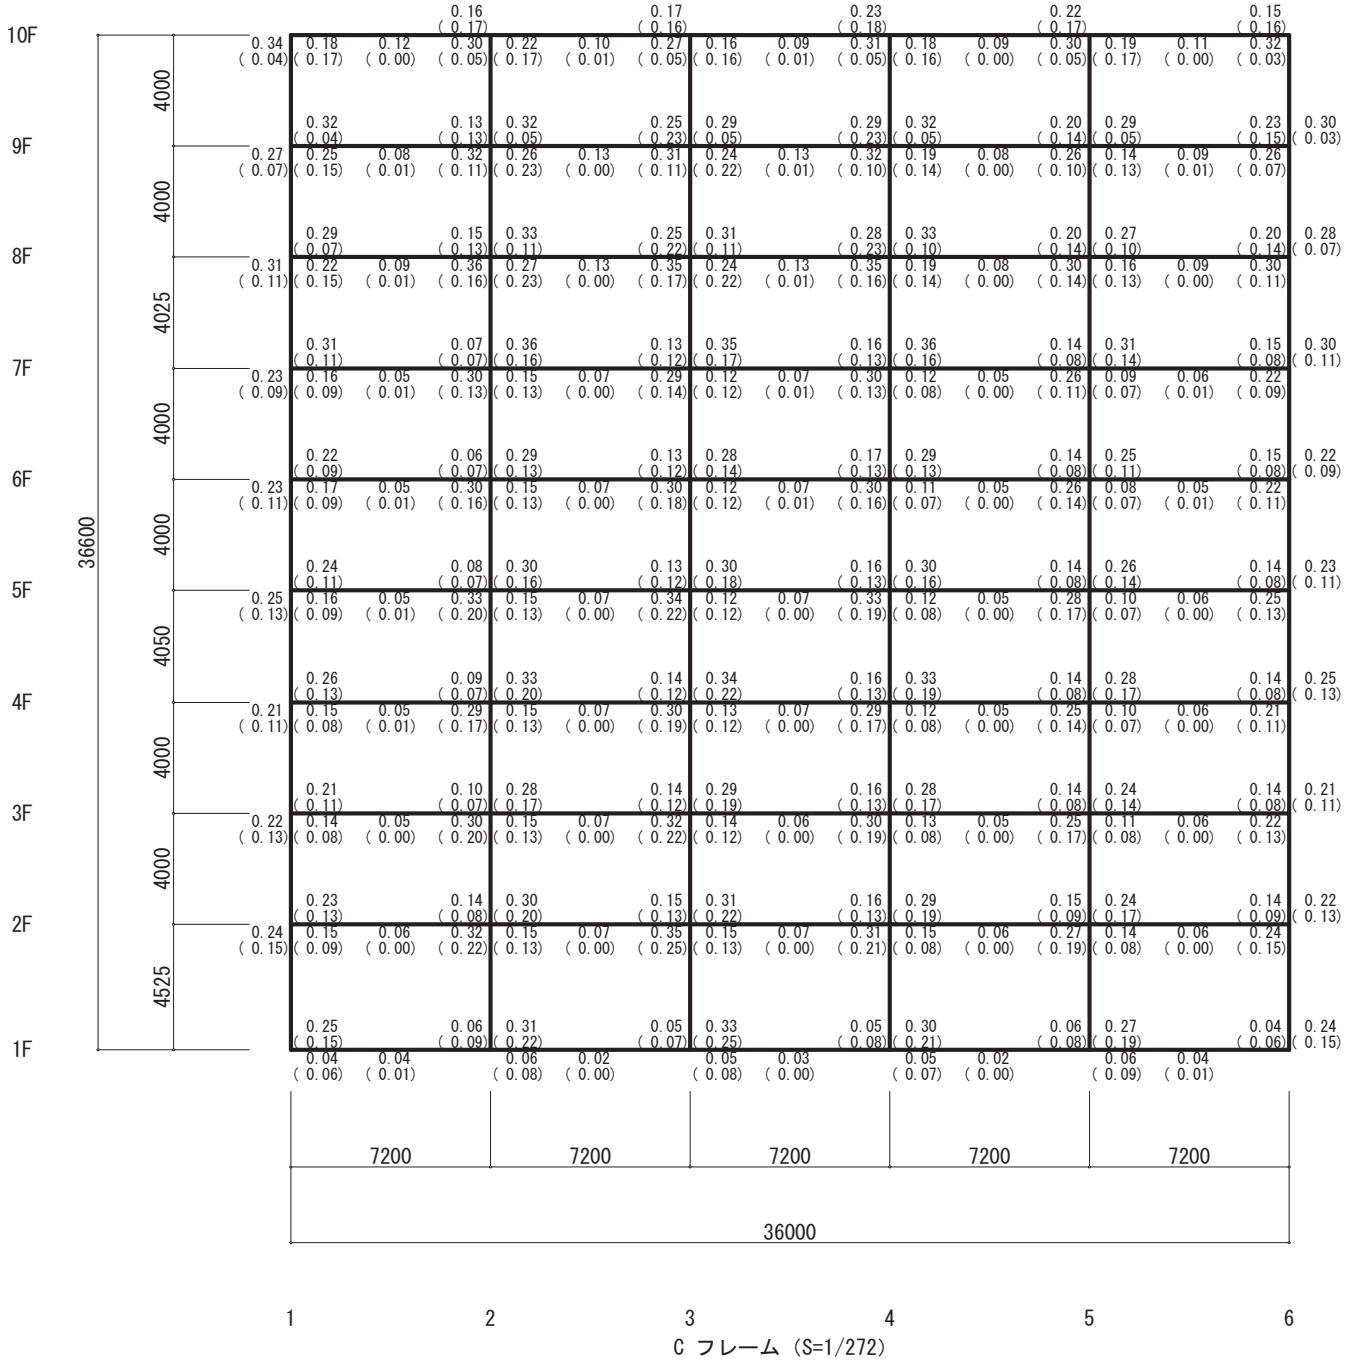

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

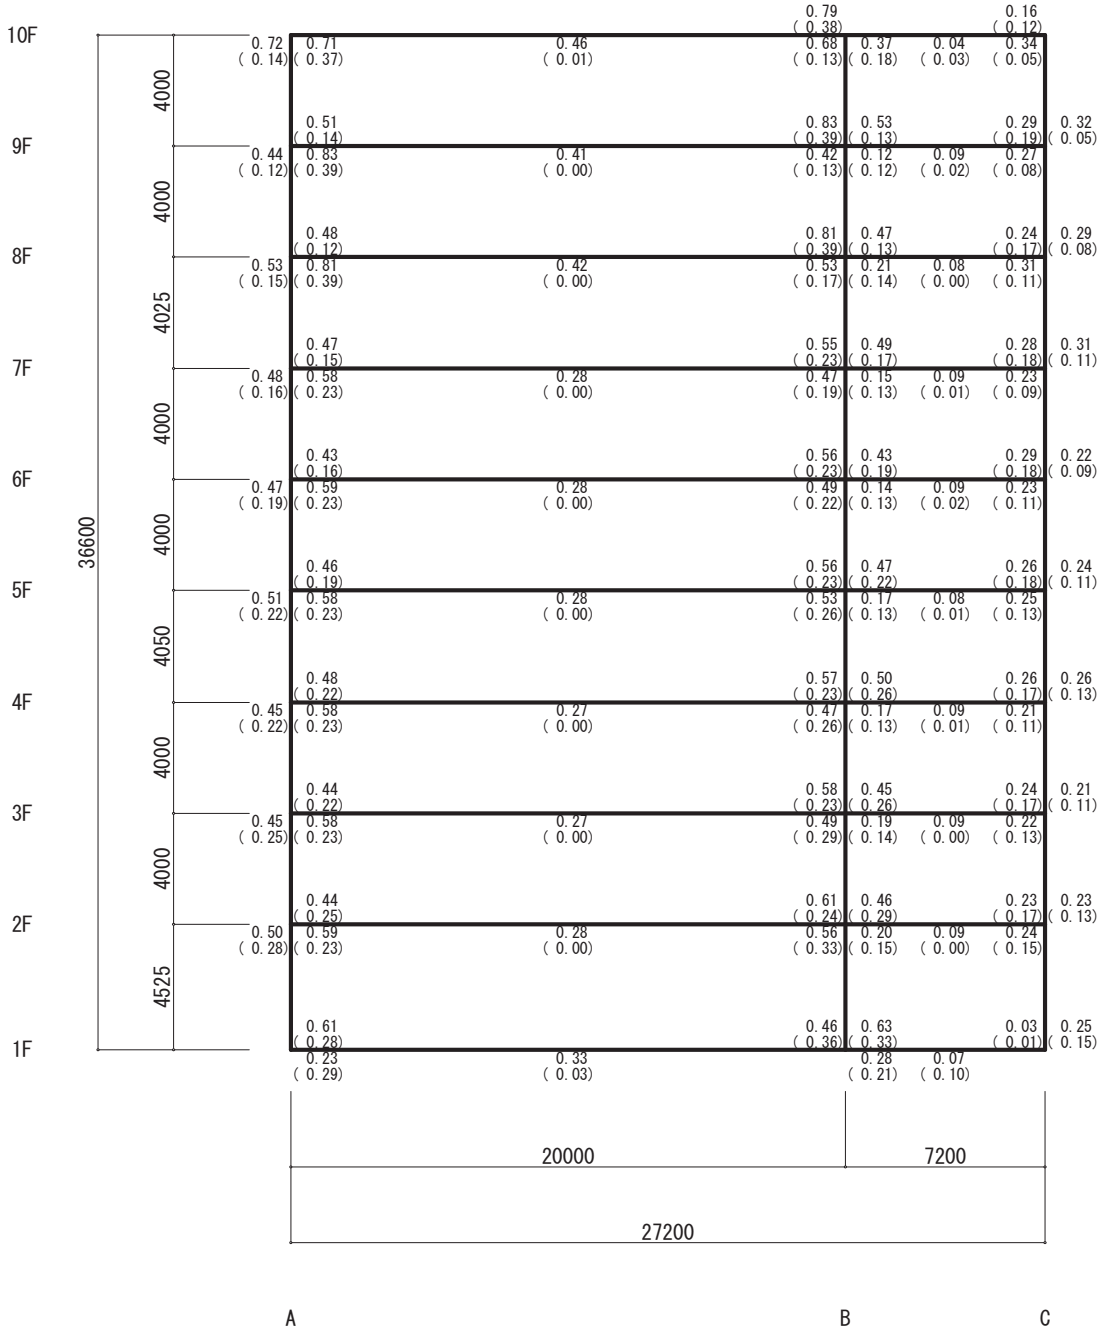
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

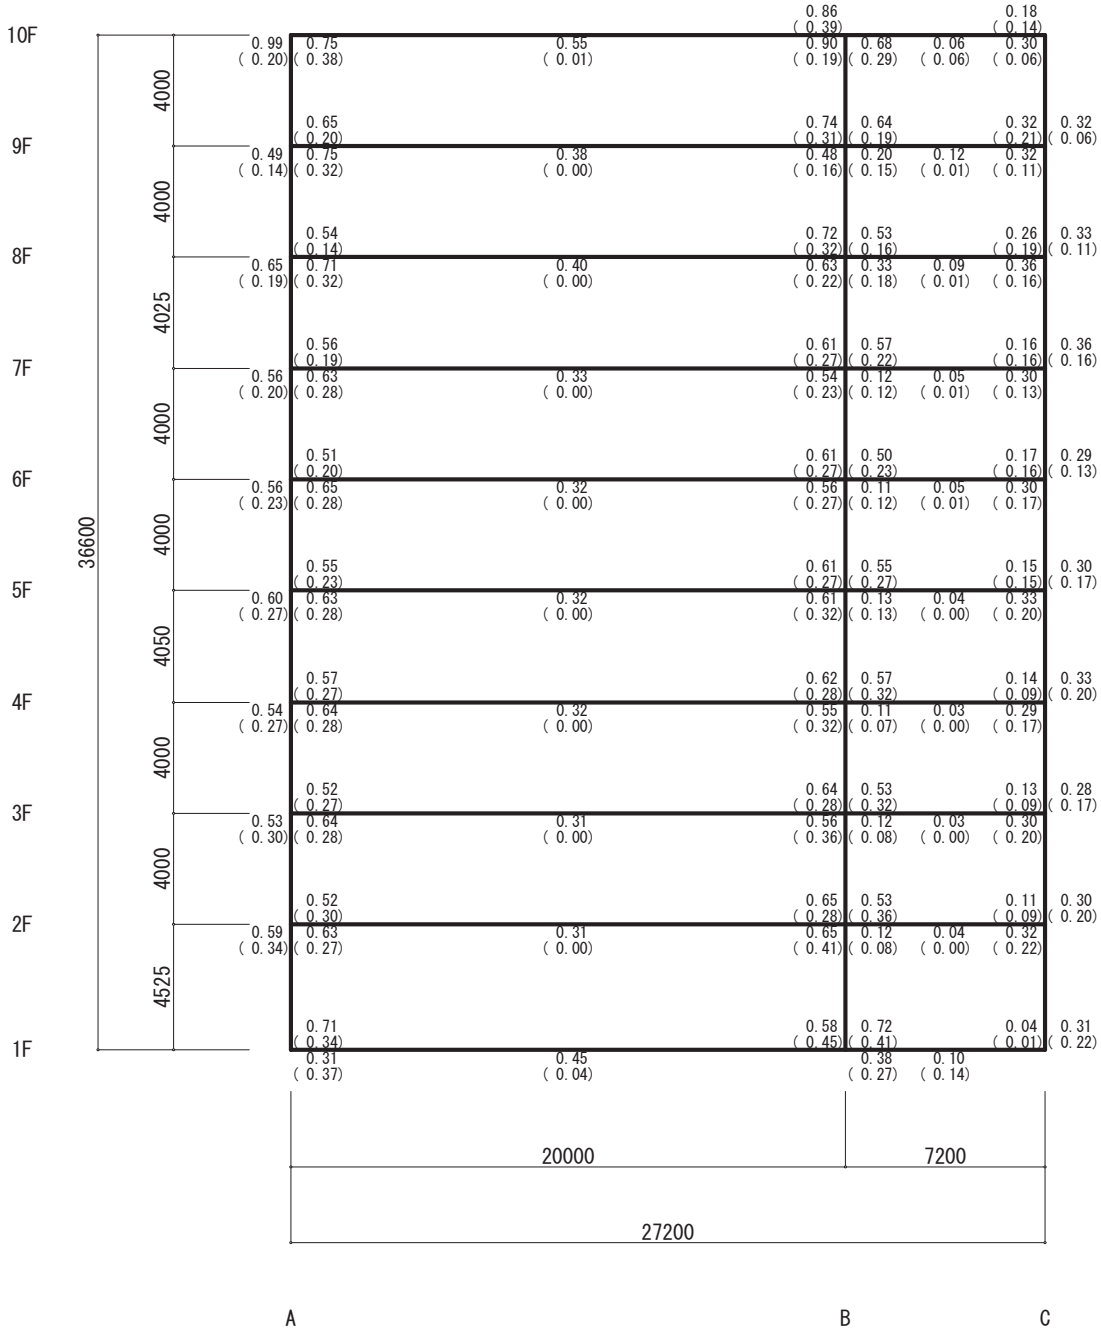
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
0.99 (0.20)
0.75 (0.38)
0.55 (0.01)
0.86 (0.39)
0.90 (0.19)
0.68 (0.29)
0.06 (0.06)
0.18 (0.14)
0.30 (0.06)
0.65 (0.20)
0.74 (0.31)
0.64 (0.19)
0.32 (0.21)
0.32 (0.06)
0.49 (0.14)
0.75 (0.32)
0.38 (0.00)
0.48 (0.16)
0.20 (0.15)
0.12 (0.01)
0.32 (0.11)
0.54 (0.14)
0.72 (0.32)
0.53 (0.16)
0.26 (0.19)
0.33 (0.11)
0.65 (0.19)
0.71 (0.32)
0.40 (0.00)
0.63 (0.22)
0.33 (0.18)
0.09 (0.01)
0.36 (0.16)
0.56 (0.19)
0.61 (0.27)
0.57 (0.22)
0.16 (0.16)
0.36 (0.16)
0.56 (0.20)
0.63 (0.28)
0.33 (0.00)
0.54 (0.23)
0.12 (0.12)
0.05 (0.01)
0.30 (0.13)
0.51 (0.20)
0.61 (0.27)
0.50 (0.23)
0.17 (0.16)
0.29 (0.13)
0.56 (0.23)
0.65 (0.28)
0.32 (0.00)
0.56 (0.27)
0.11 (0.12)
0.05 (0.01)
0.30 (0.17)
0.55 (0.23)
0.61 (0.27)
0.55 (0.27)
0.15 (0.15)
0.30 (0.17)
0.60 (0.27)
0.63 (0.28)
0.32 (0.00)
0.61 (0.32)
0.13 (0.13)
0.04 (0.00)
0.33 (0.20)
0.57 (0.27)
0.62 (0.28)
0.57 (0.32)
0.14 (0.09)
0.33 (0.20)
0.54 (0.27)
0.64 (0.28)
0.32 (0.00)
0.55 (0.32)
0.11 (0.07)
0.03 (0.00)
0.29 (0.17)
0.52 (0.27)
0.64 (0.28)
0.53 (0.32)
0.13 (0.09)
0.28 (0.17)
0.53 (0.30)
0.64 (0.28)
0.31 (0.00)
0.56 (0.36)
0.12 (0.08)
0.03 (0.00)
0.30 (0.20)
0.52 (0.30)
0.65 (0.28)
0.53 (0.36)
0.11 (0.09)
0.30 (0.20)
0.59 (0.34)
0.63 (0.27)
0.31 (0.00)
0.65 (0.41)
0.12 (0.08)
0.04 (0.00)
0.32 (0.22)
0.71 (0.34)
0.58 (0.45)
0.72 (0.41)
0.04 (0.01)
0.31 (0.22)
0.31 (0.37)
0.45 (0.04)
0.38 (0.27)
0.10 (0.14)
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

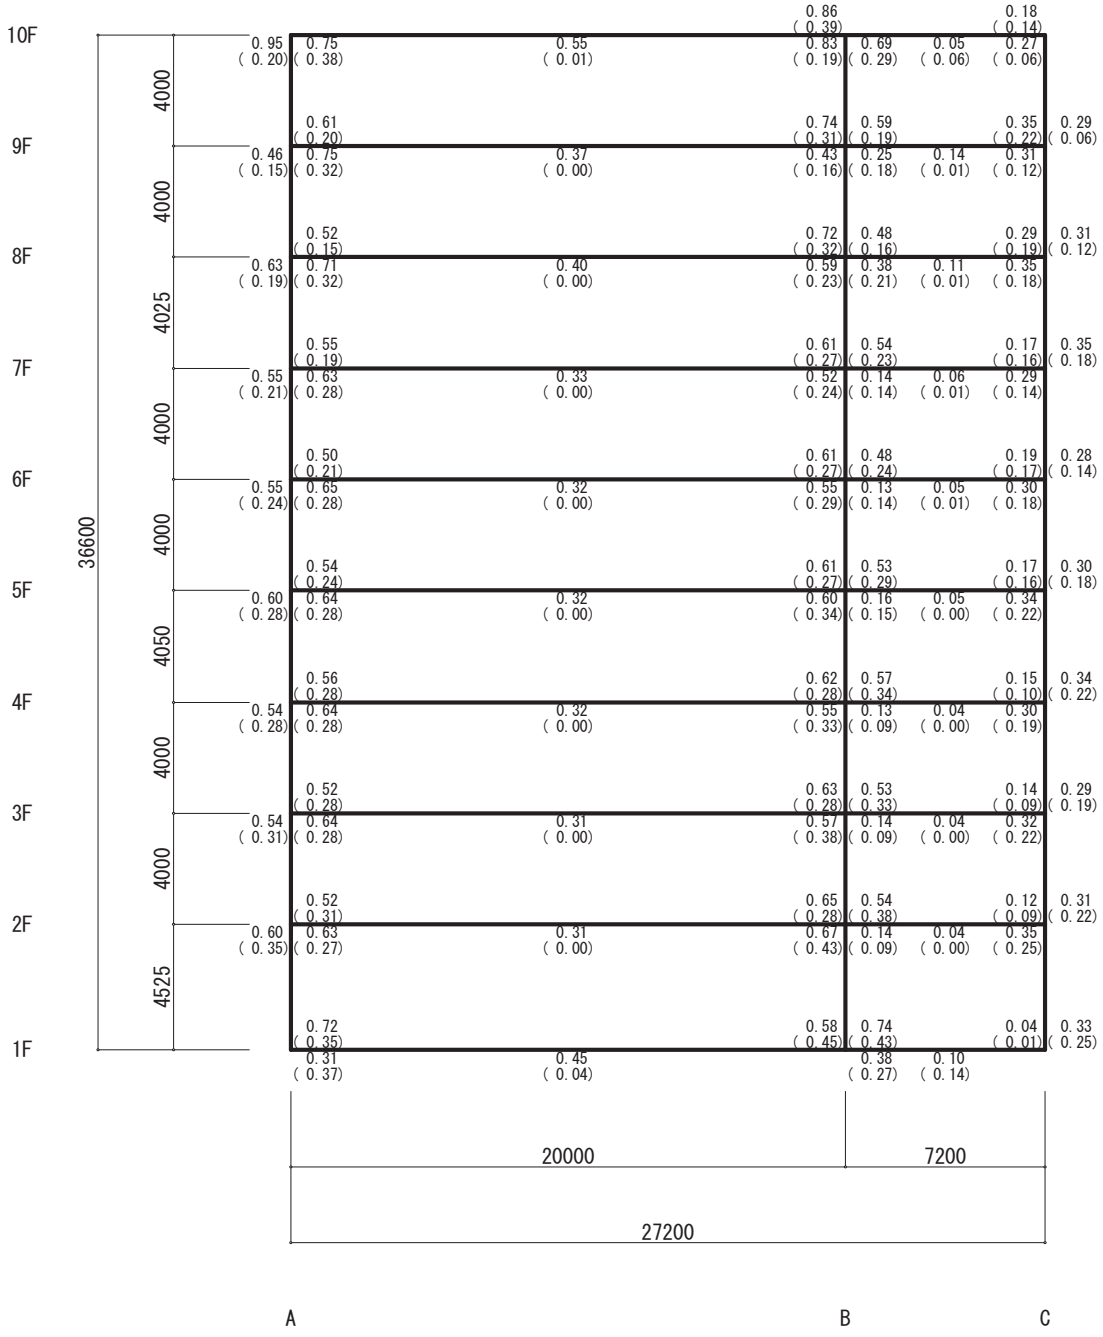
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

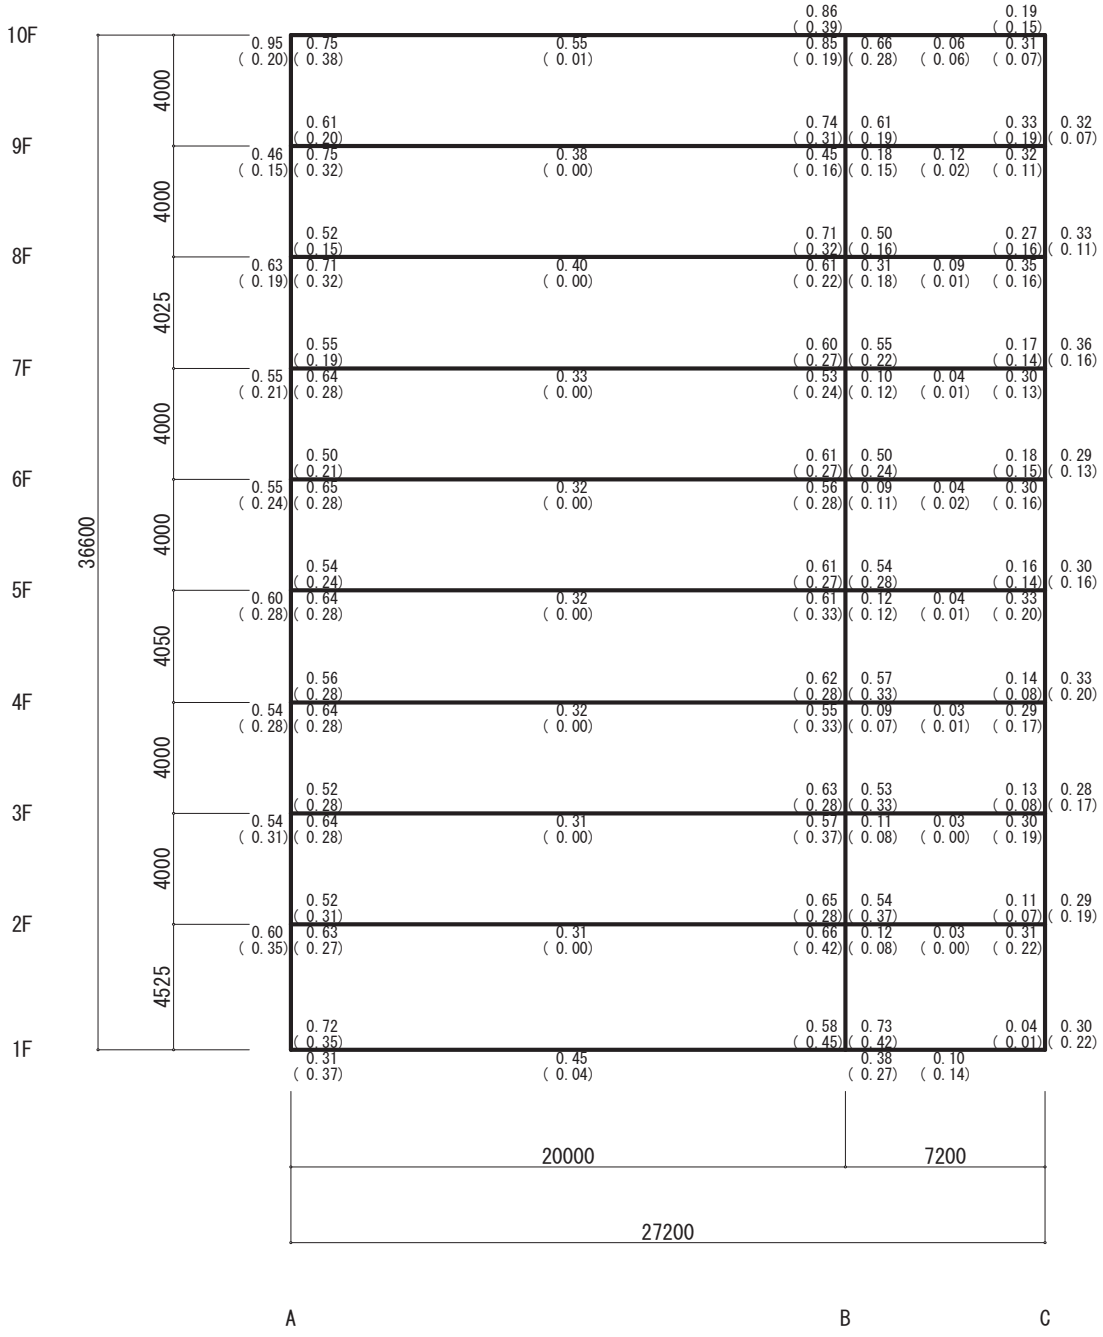
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
0.95 (0.20)
0.75 (0.38)
0.55 (0.01)
0.86 (0.39)
0.85 (0.19)
0.66 (0.28)
0.06 (0.06)
0.19 (0.15)
0.31 (0.07)
0.61 (0.20)
0.74 (0.31)
0.61 (0.19)
0.33 (0.19)
0.32 (0.07)
0.46 (0.15)
0.75 (0.32)
0.38 (0.00)
0.45 (0.16)
0.18 (0.15)
0.12 (0.02)
0.32 (0.11)
0.52 (0.15)
0.71 (0.32)
0.50 (0.16)
0.27 (0.16)
0.33 (0.11)
0.63 (0.19)
0.71 (0.32)
0.40 (0.00)
0.61 (0.22)
0.31 (0.18)
0.09 (0.01)
0.35 (0.16)
0.55 (0.19)
0.60 (0.27)
0.55 (0.22)
0.17 (0.14)
0.36 (0.16)
0.55 (0.21)
0.64 (0.28)
0.33 (0.00)
0.53 (0.24)
0.10 (0.12)
0.04 (0.01)
0.30 (0.13)
0.50 (0.21)
0.61 (0.27)
0.50 (0.24)
0.18 (0.15)
0.29 (0.13)
0.55 (0.24)
0.65 (0.28)
0.32 (0.00)
0.56 (0.28)
0.09 (0.11)
0.04 (0.02)
0.30 (0.16)
0.54 (0.24)
0.61 (0.27)
0.54 (0.28)
0.16 (0.14)
0.30 (0.16)
0.60 (0.28)
0.64 (0.28)
0.32 (0.00)
0.61 (0.33)
0.12 (0.12)
0.04 (0.01)
0.33 (0.20)
0.56 (0.28)
0.62 (0.28)
0.57 (0.33)
0.14 (0.08)
0.33 (0.20)
0.54 (0.28)
0.64 (0.28)
0.32 (0.00)
0.55 (0.33)
0.09 (0.07)
0.03 (0.01)
0.29 (0.17)
0.52 (0.28)
0.63 (0.28)
0.53 (0.33)
0.13 (0.08)
0.28 (0.17)
0.54 (0.31)
0.64 (0.28)
0.31 (0.00)
0.57 (0.37)
0.11 (0.08)
0.03 (0.00)
0.30 (0.19)
0.52 (0.31)
0.65 (0.28)
0.54 (0.37)
0.11 (0.07)
0.29 (0.19)
0.60 (0.35)
0.63 (0.27)
0.31 (0.00)
0.66 (0.42)
0.12 (0.08)
0.03 (0.00)
0.31 (0.22)
0.72 (0.35)
0.58 (0.45)
0.73 (0.42)
0.04 (0.01)
0.30 (0.22)
0.31 (0.37)
0.45 (0.04)
0.38 (0.27)
0.10 (0.14)
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

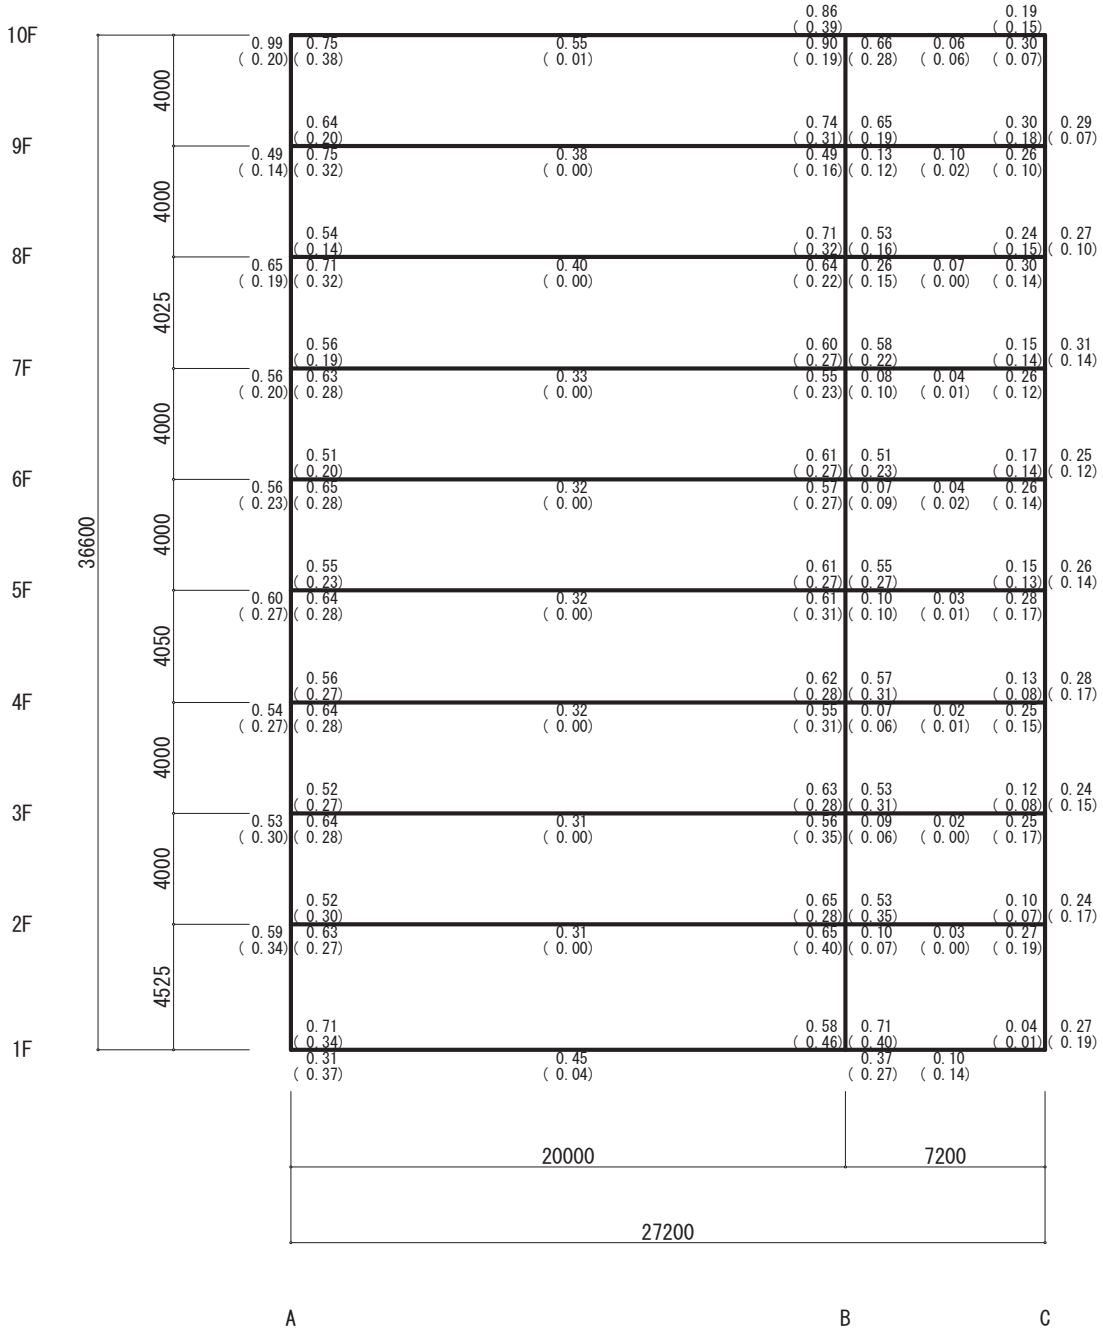

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
0.99 (0.20)
0.75 (0.38)
0.55 (0.01)
0.86 (0.39)
0.90 (0.19)
0.66 (0.28)
0.06 (0.06)
0.19 (0.15)
0.30 (0.07)
0.64 (0.20)
0.74 (0.31)
0.65 (0.19)
0.30 (0.18)
0.29 (0.07)
0.49 (0.14)
0.75 (0.32)
0.38 (0.00)
0.49 (0.16)
0.13 (0.12)
0.10 (0.02)
0.26 (0.10)
0.54 (0.14)
0.71 (0.32)
0.53 (0.16)
0.24 (0.15)
0.27 (0.10)
0.65 (0.19)
0.71 (0.32)
0.40 (0.00)
0.64 (0.22)
0.26 (0.15)
0.07 (0.00)
0.30 (0.14)
0.56 (0.19)
0.60 (0.27)
0.58 (0.22)
0.15 (0.14)
0.31 (0.14)
0.56 (0.20)
0.63 (0.28)
0.33 (0.00)
0.55 (0.23)
0.08 (0.10)
0.04 (0.01)
0.26 (0.12)
0.51 (0.20)
0.61 (0.27)
0.51 (0.23)
0.17 (0.14)
0.25 (0.12)
0.56 (0.23)
0.65 (0.28)
0.32 (0.00)
0.57 (0.27)
0.07 (0.09)
0.04 (0.02)
0.26 (0.14)
0.55 (0.23)
0.61 (0.27)
0.55 (0.27)
0.15 (0.13)
0.26 (0.14)
0.60 (0.27)
0.64 (0.28)
0.32 (0.00)
0.61 (0.31)
0.10 (0.10)
0.03 (0.01)
0.28 (0.17)
0.56 (0.27)
0.62 (0.28)
0.57 (0.31)
0.13 (0.08)
0.28 (0.17)
0.54 (0.27)
0.64 (0.28)
0.32 (0.00)
0.55 (0.31)
0.07 (0.06)
0.02 (0.01)
0.25 (0.15)
0.52 (0.27)
0.63 (0.28)
0.53 (0.31)
0.12 (0.08)
0.24 (0.15)
0.53 (0.30)
0.64 (0.28)
0.31 (0.00)
0.56 (0.35)
0.09 (0.06)
0.02 (0.00)
0.25 (0.17)
0.52 (0.30)
0.65 (0.28)
0.53 (0.35)
0.10 (0.07)
0.24 (0.17)
0.59 (0.34)
0.63 (0.27)
0.31 (0.00)
0.65 (0.40)
0.10 (0.07)
0.03 (0.00)
0.27 (0.19)
0.71 (0.34)
0.58 (0.46)
0.71 (0.40)
0.04 (0.01)
0.27 (0.19)
0.31 (0.37)
0.45 (0.04)
0.37 (0.27)
0.10 (0.14)
20000
7200
27200
A
B
C


5 フレーム (S=1/272)

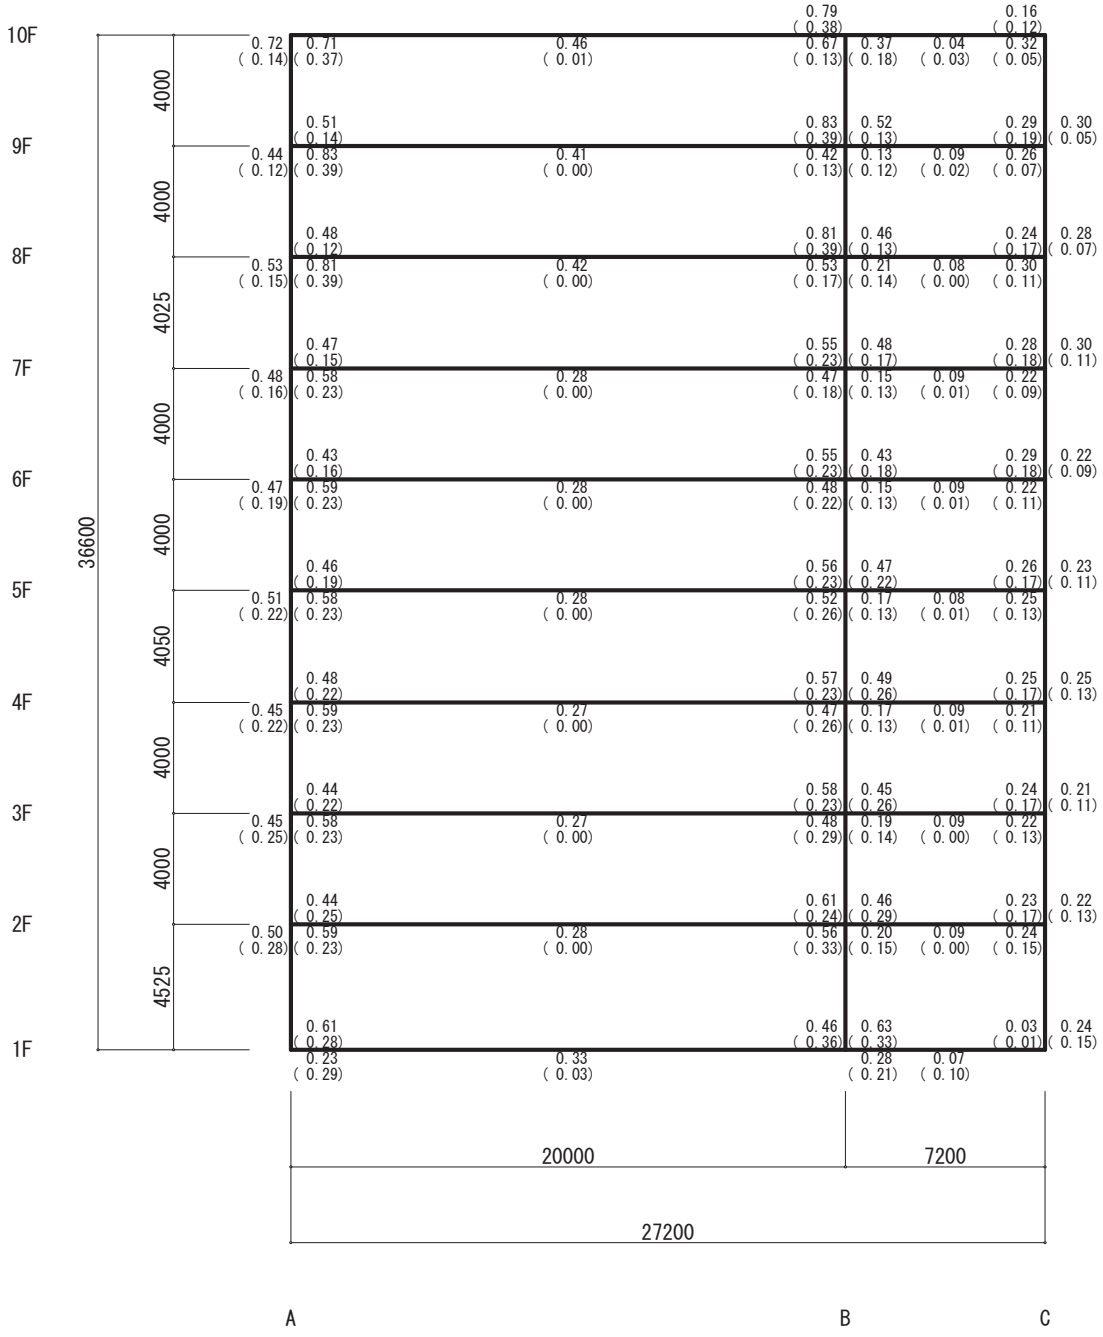
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図

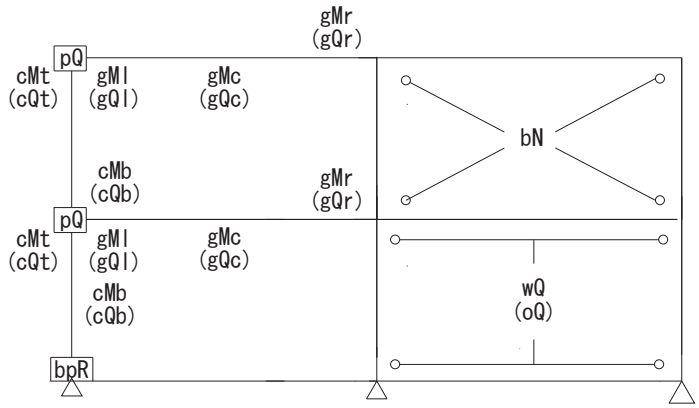



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比


pQ　　：接合部のせん断力検定比


bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

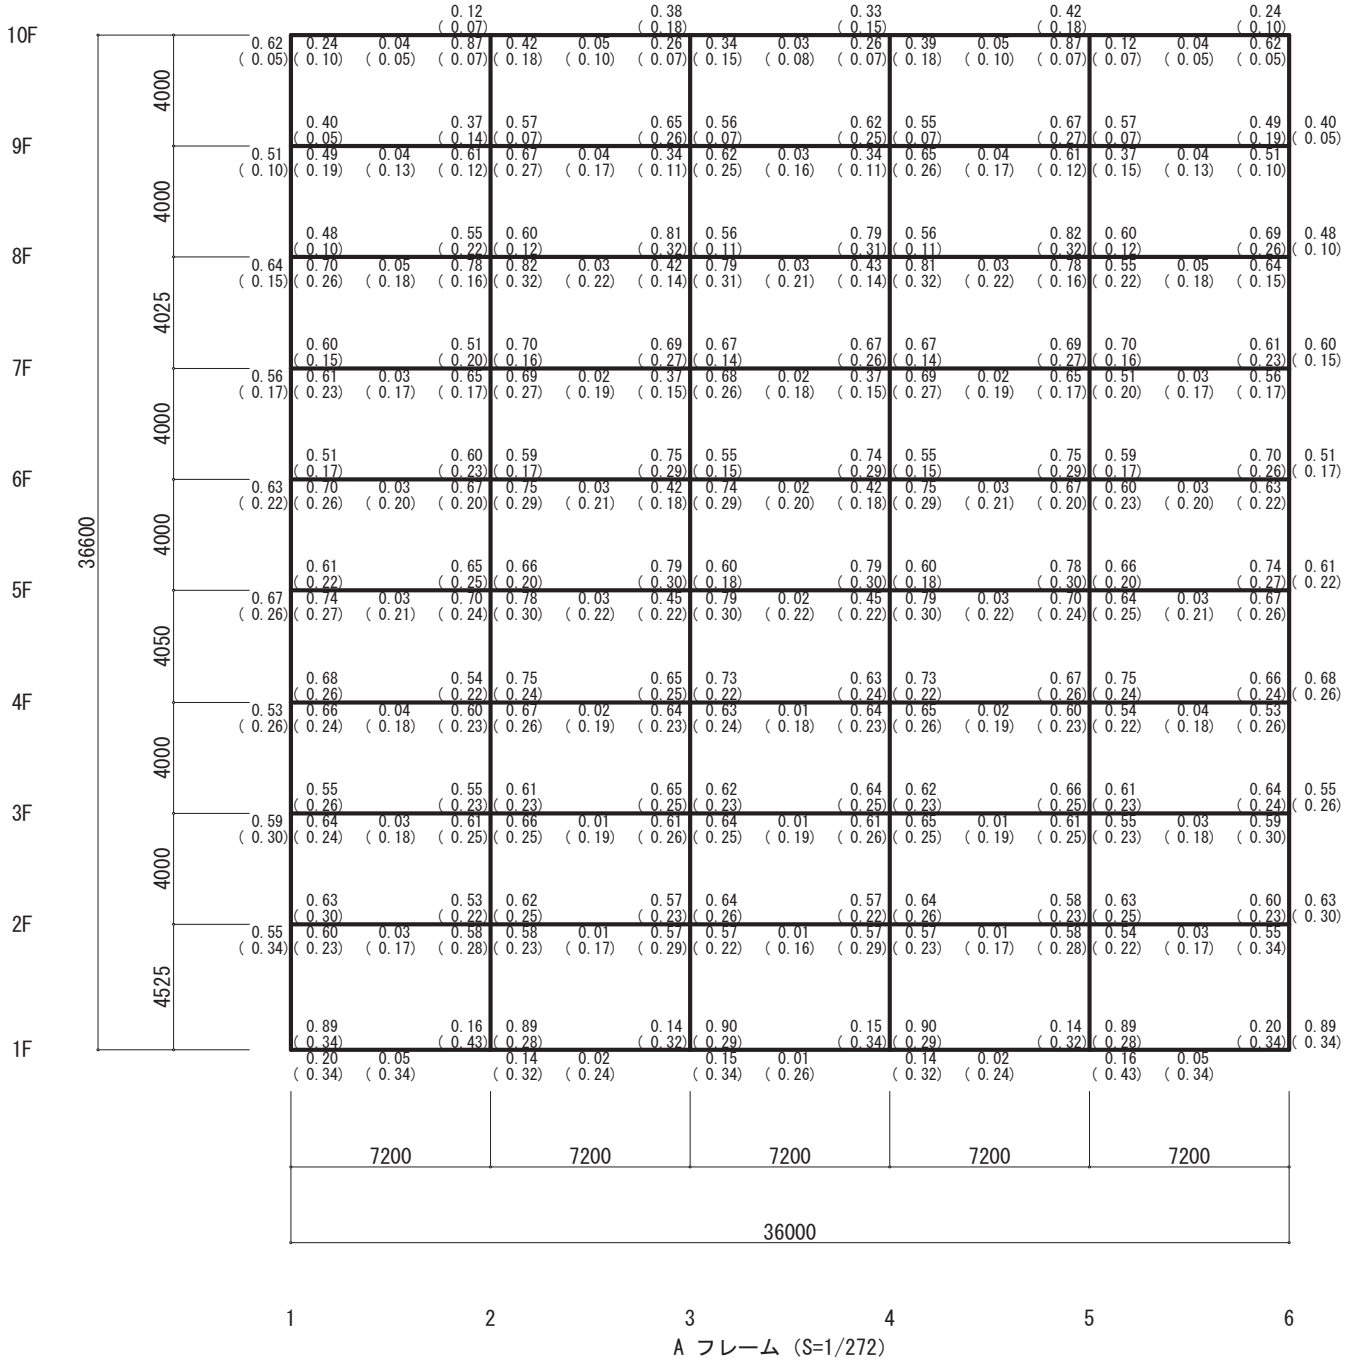

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

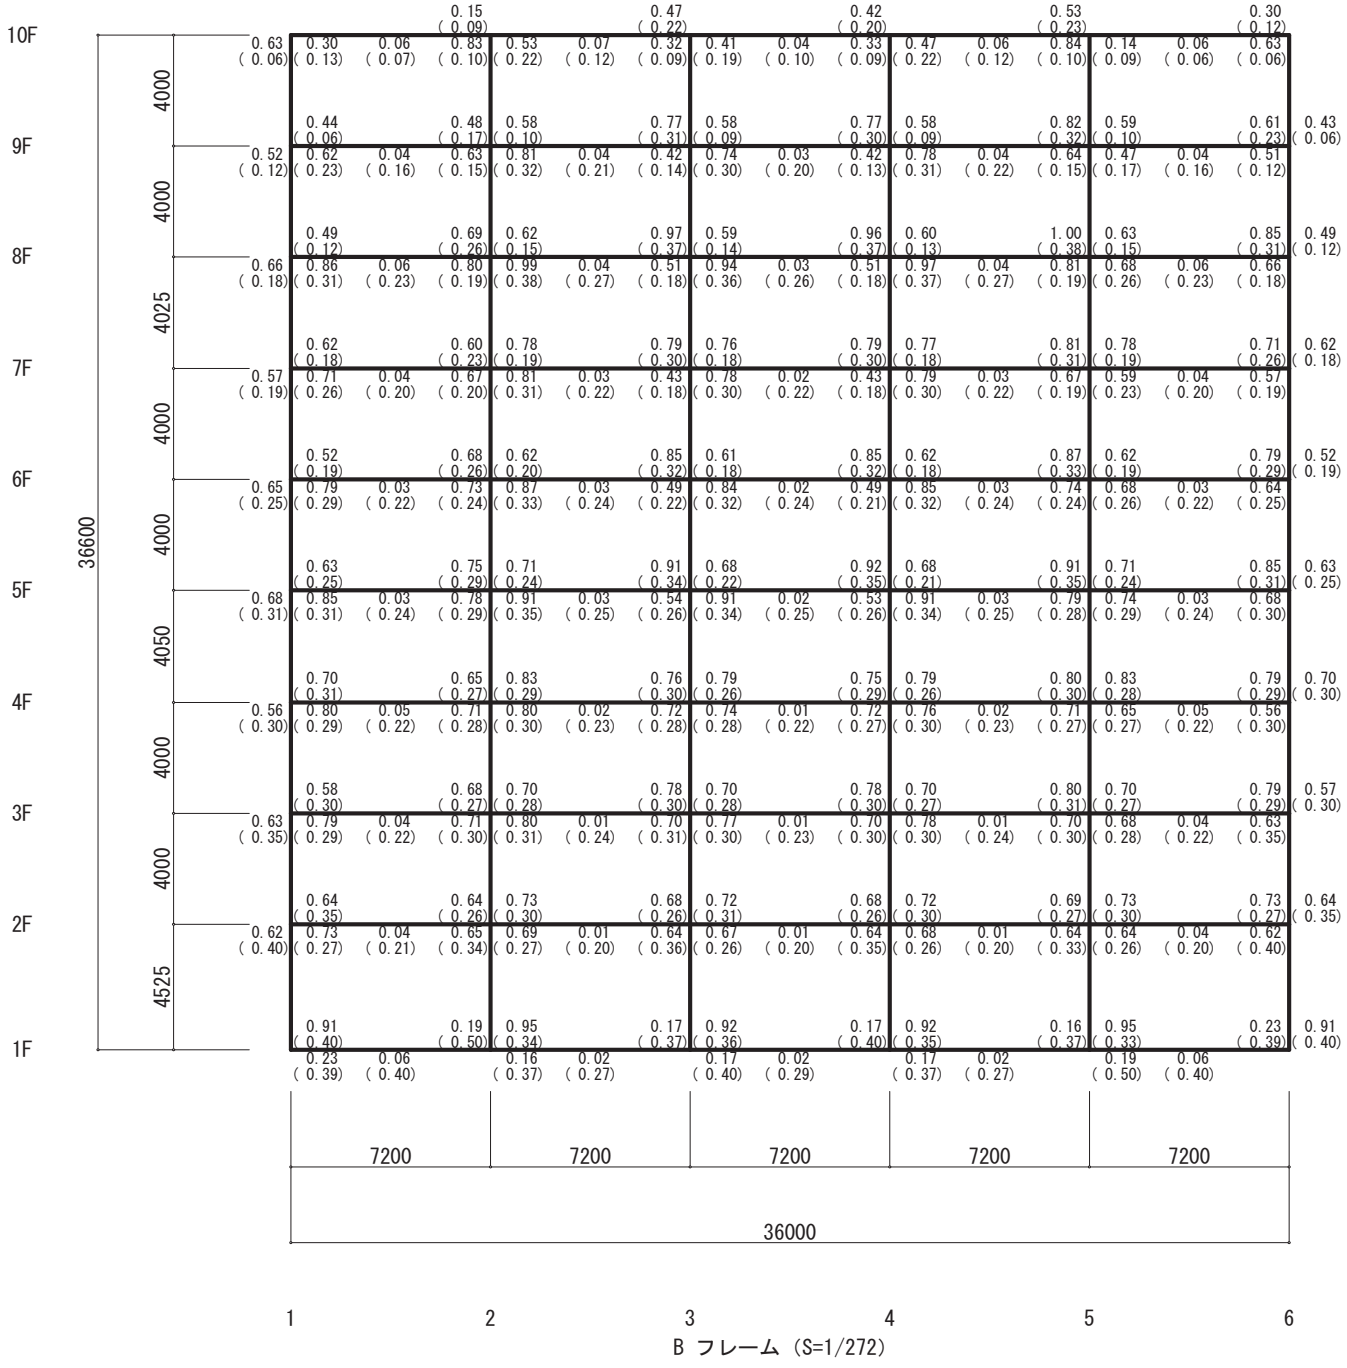
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

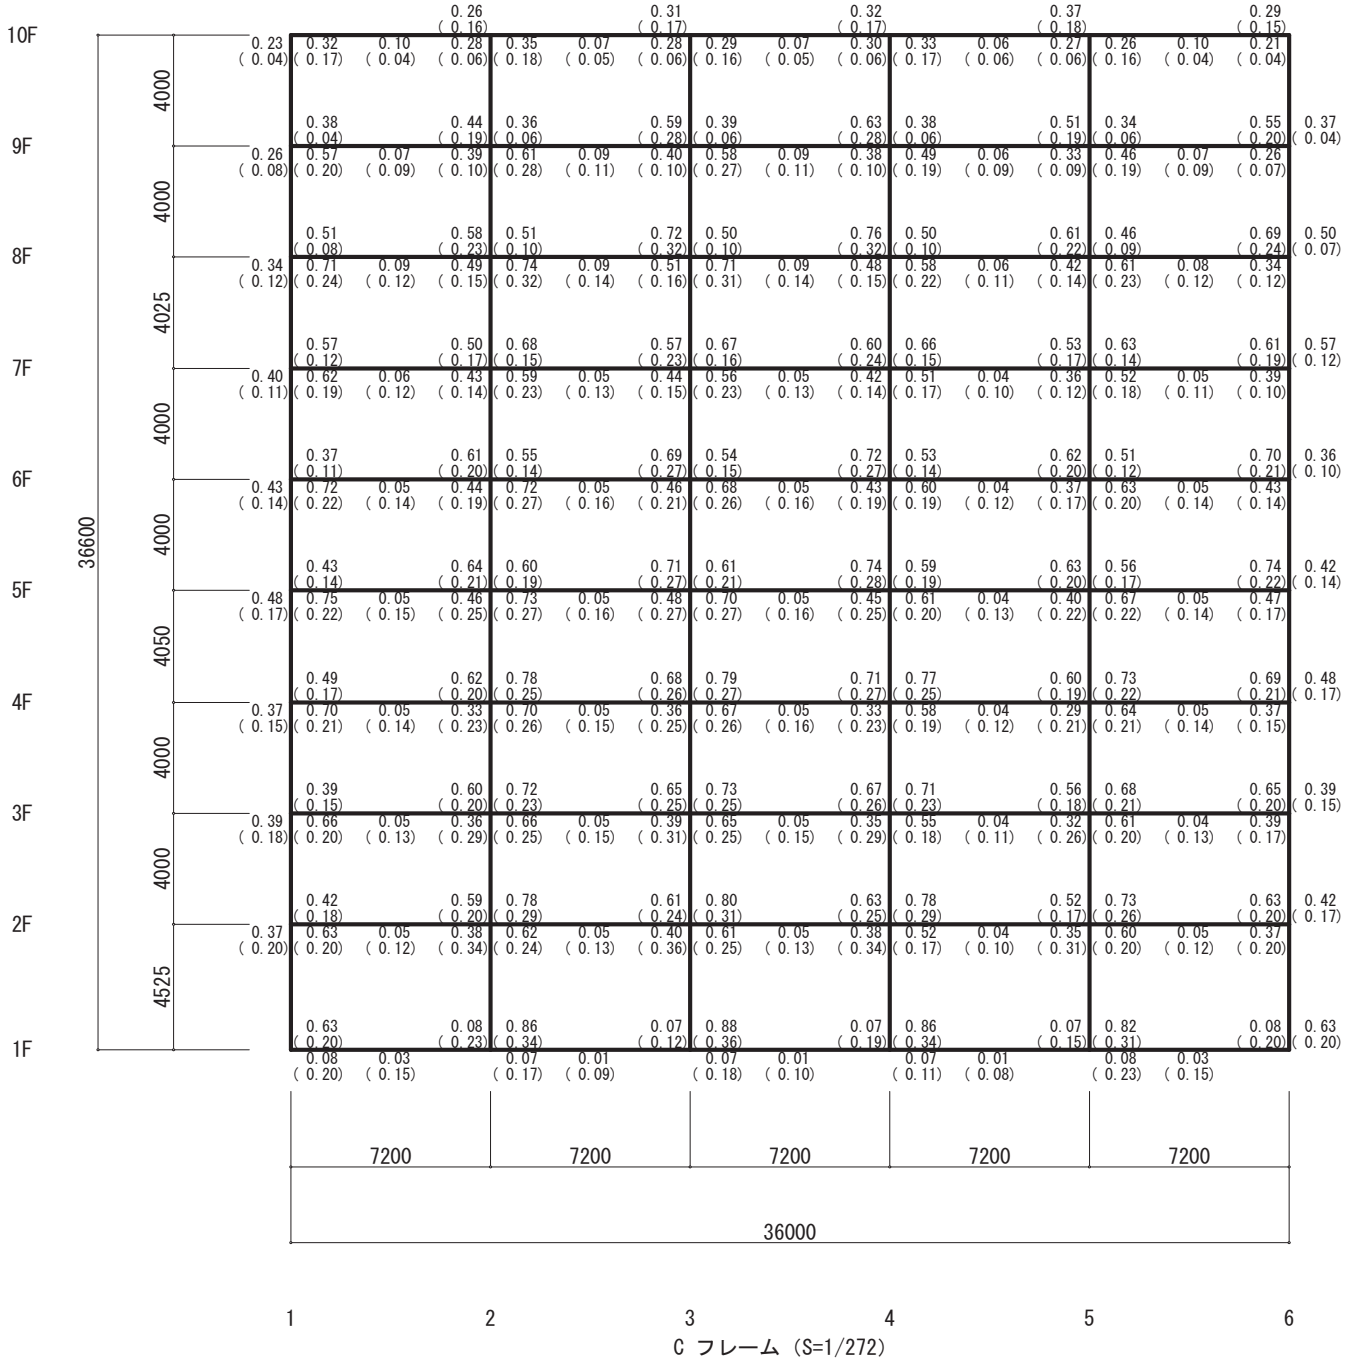

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

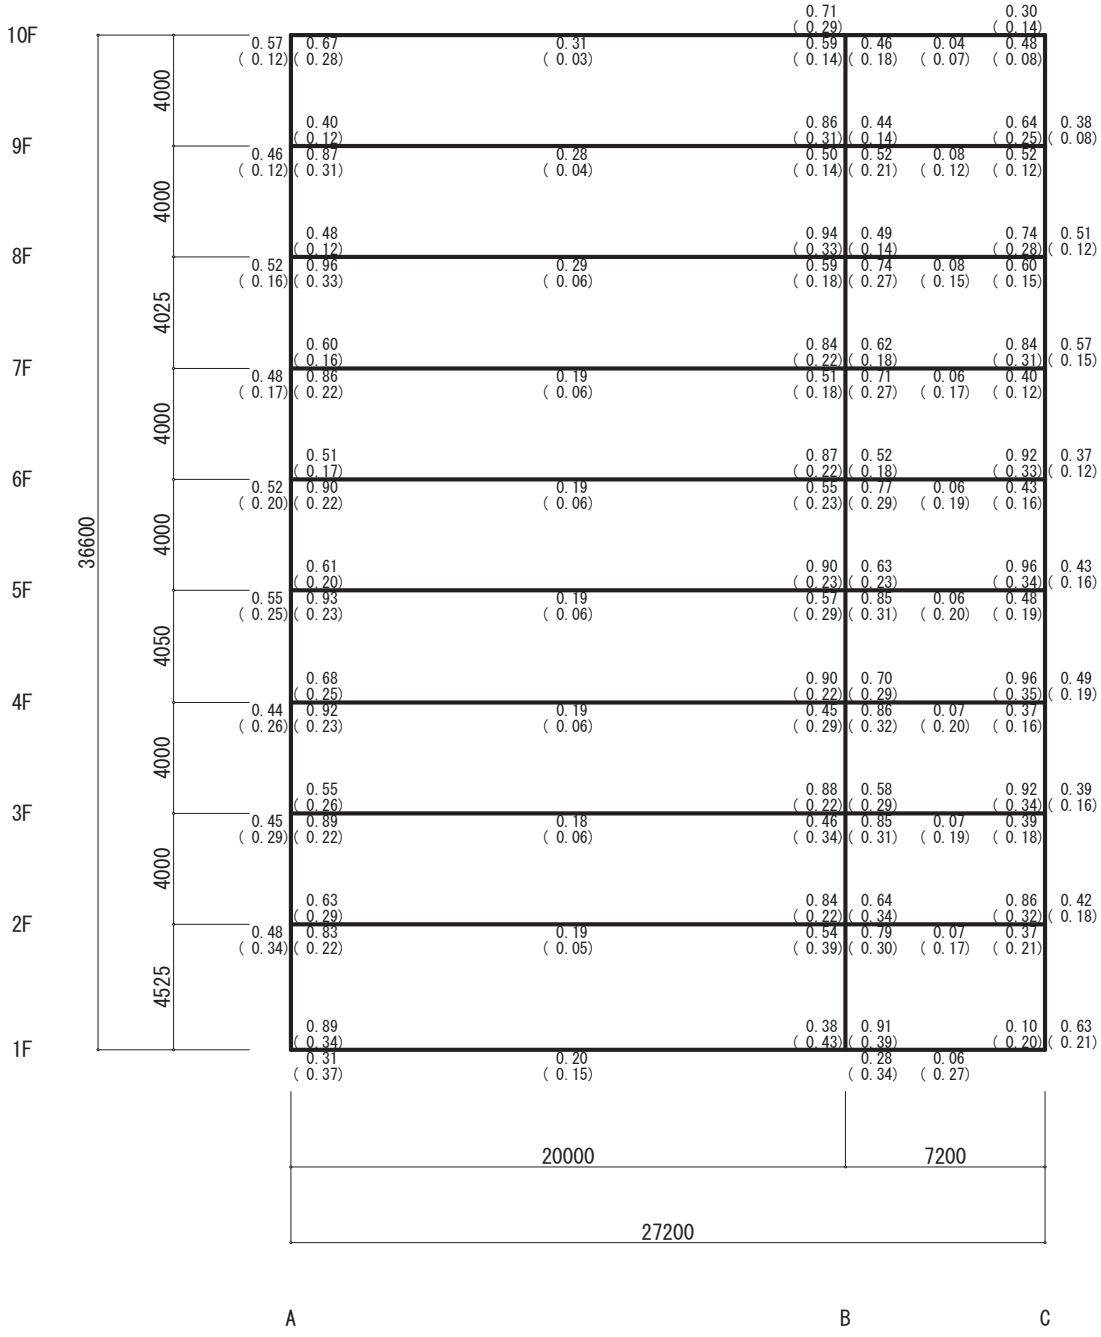
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

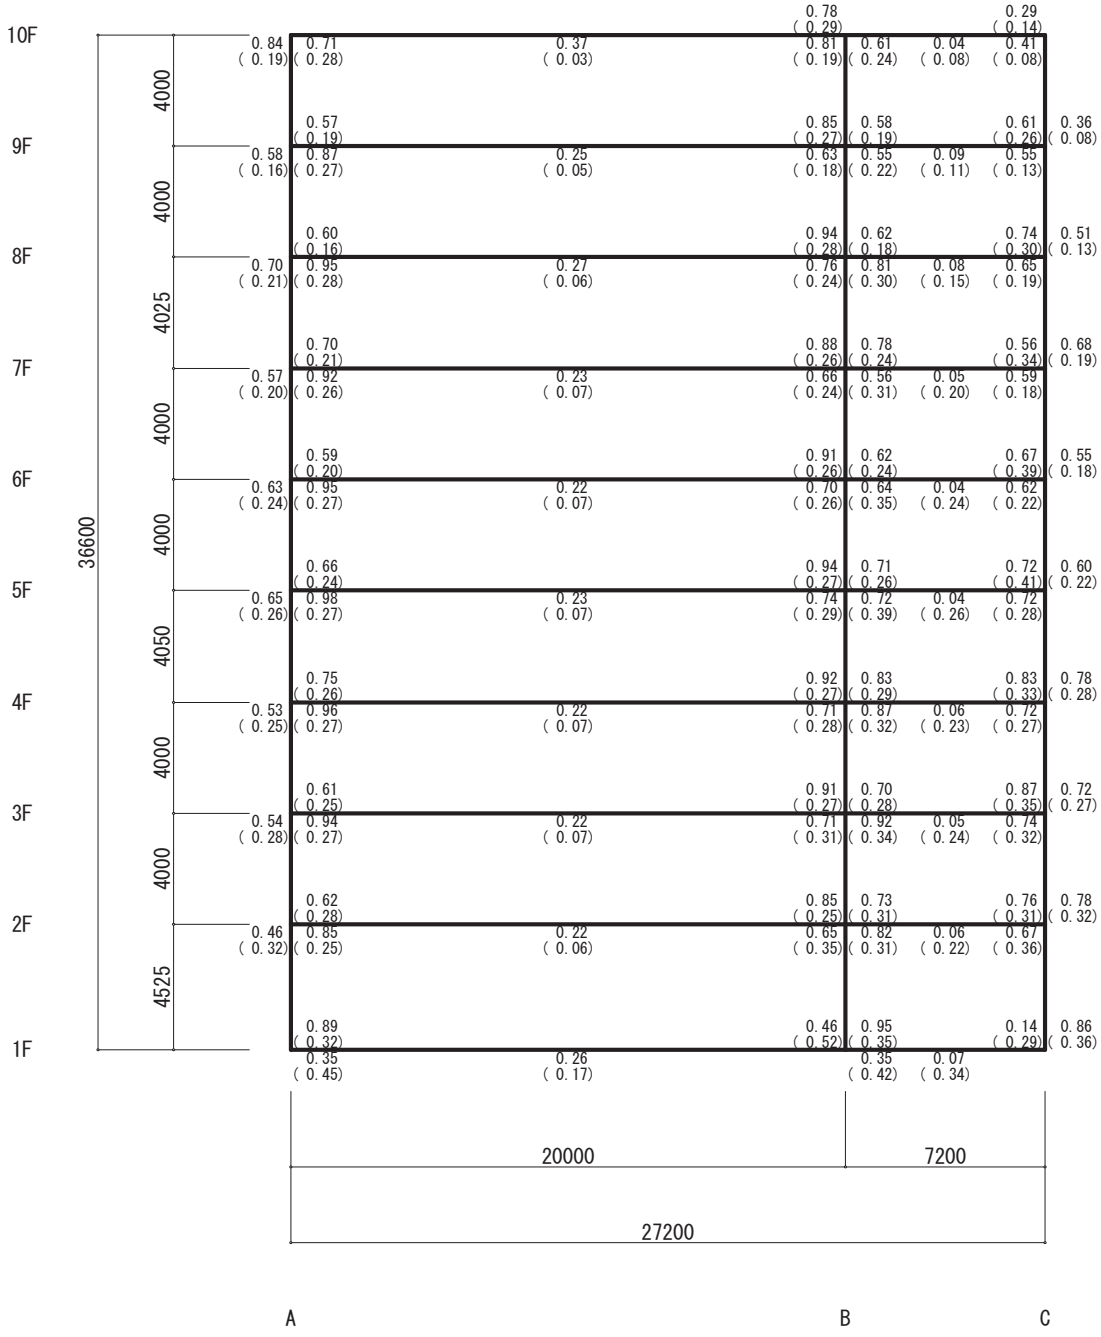
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

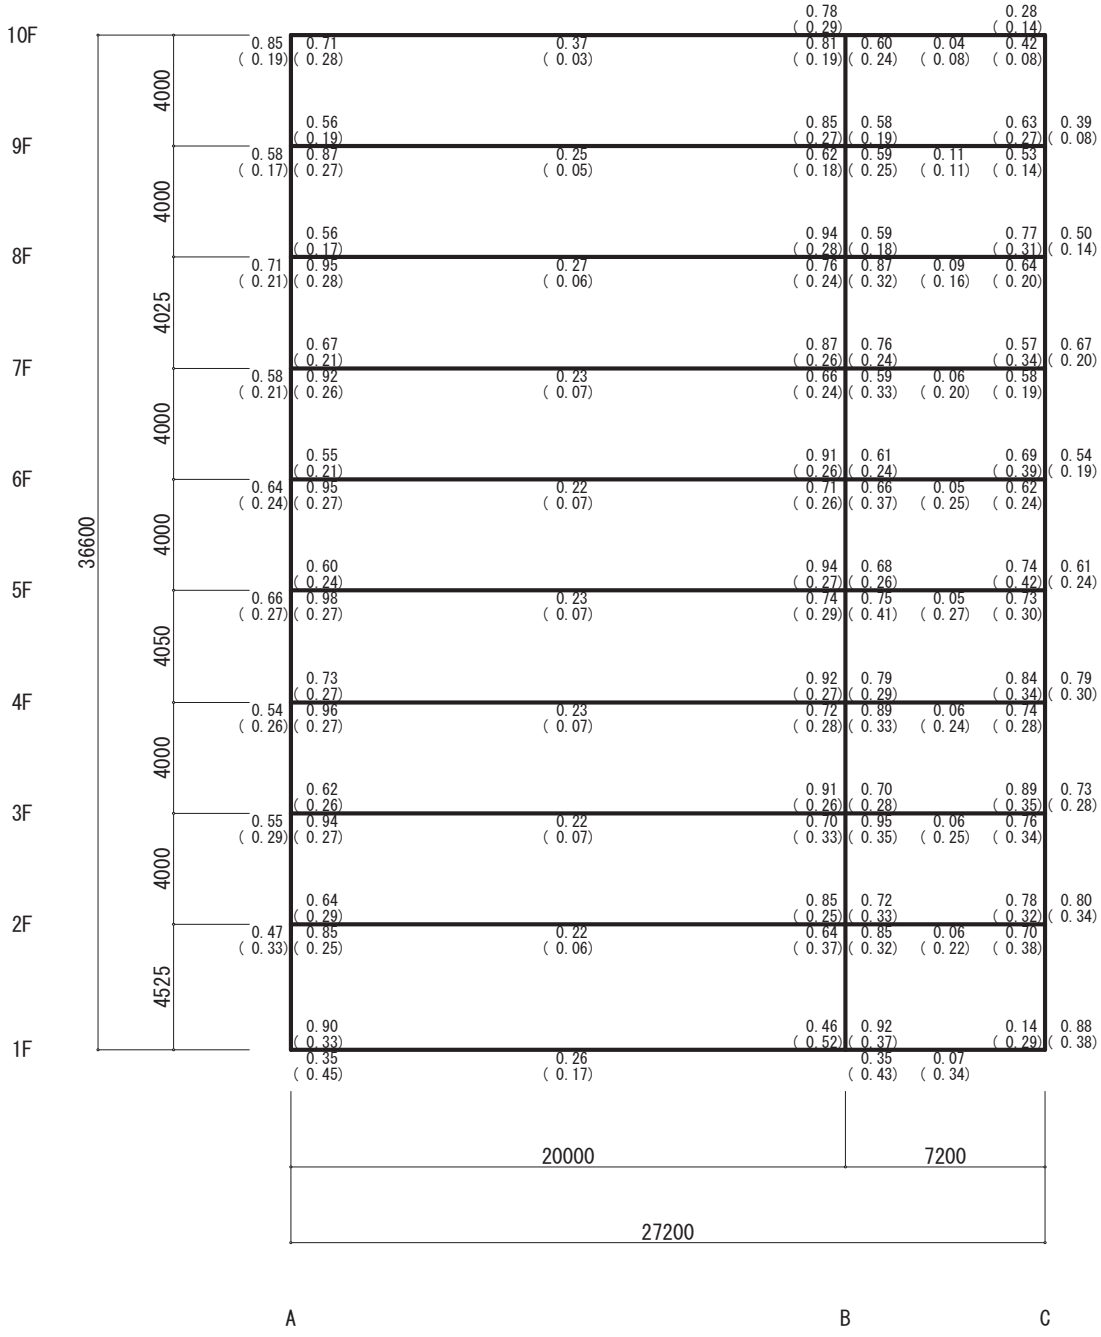
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

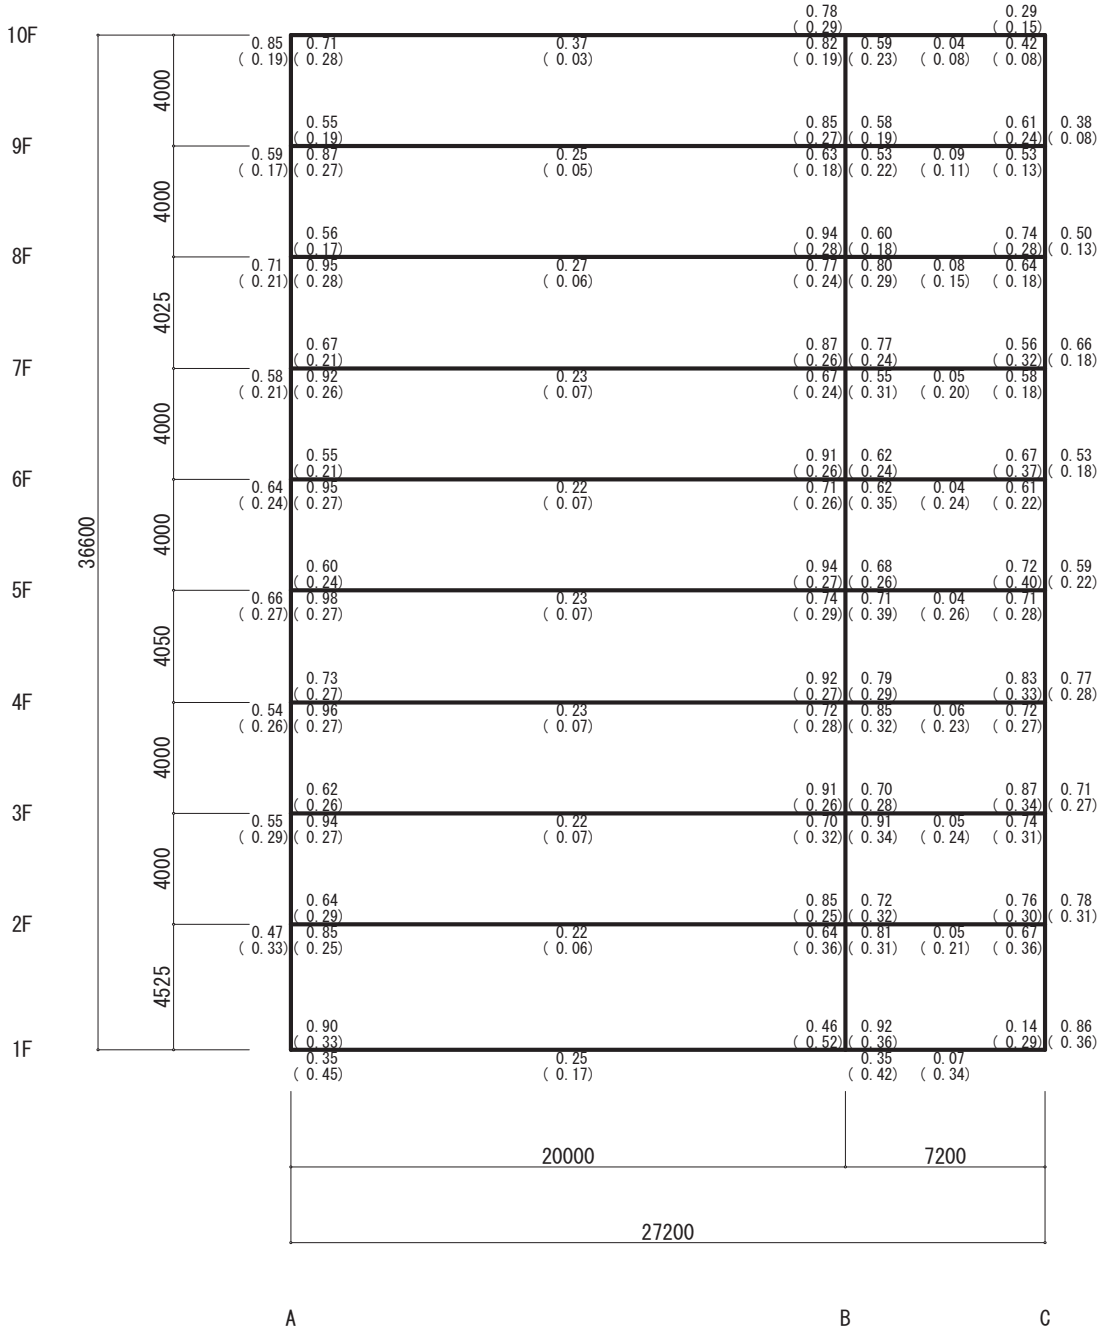
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

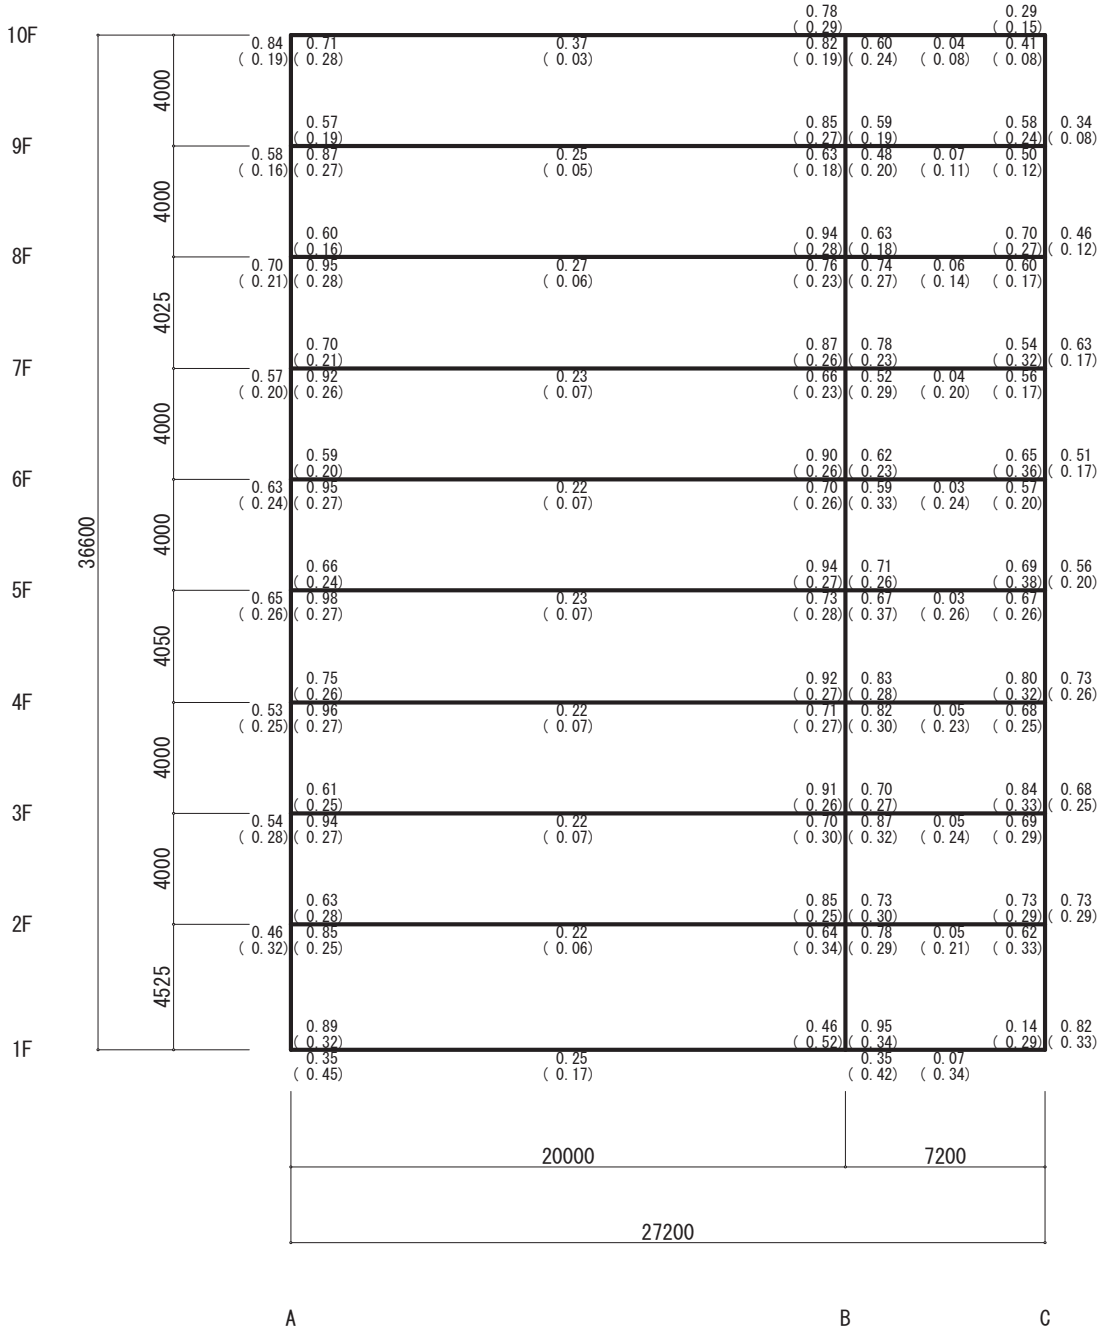

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36600
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
20000
7200
27200
A
B
C


5 フレーム (S=1/272)

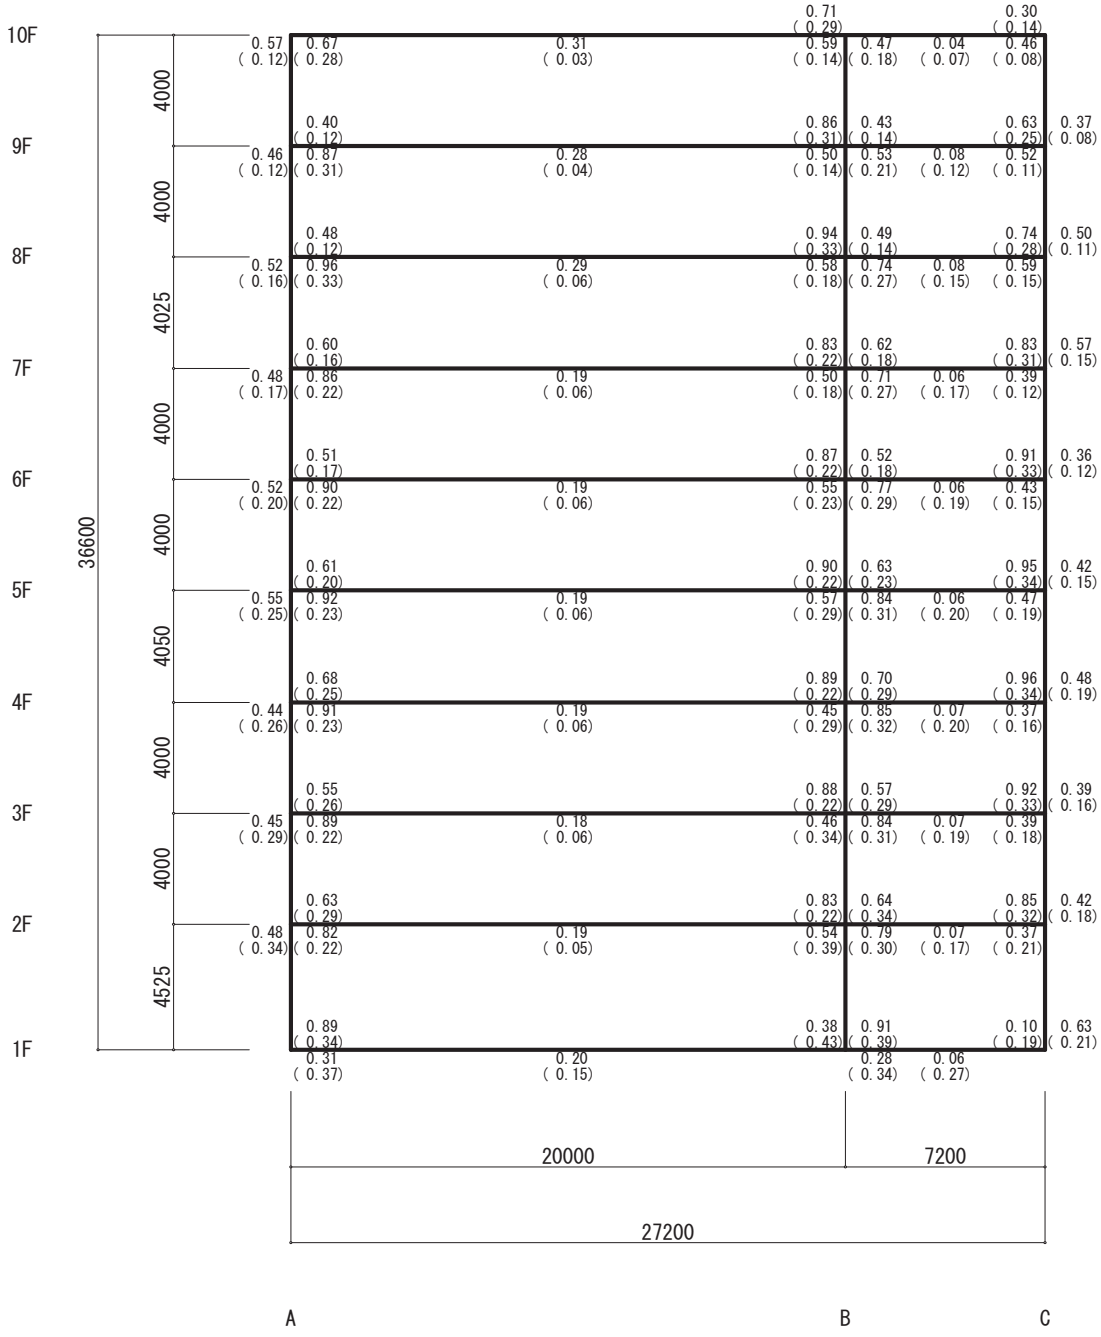
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

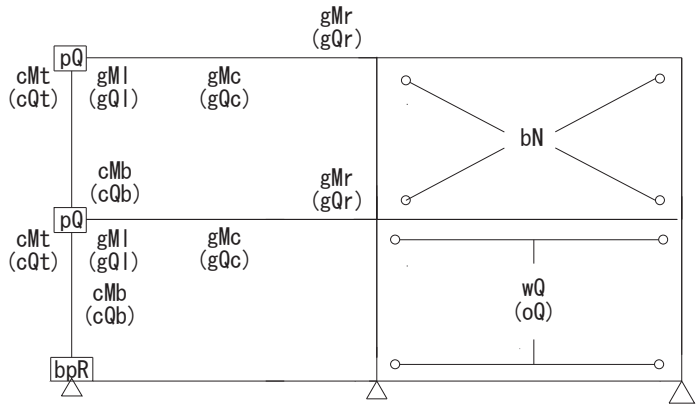



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比


pQ　　：接合部のせん断力検定比


bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

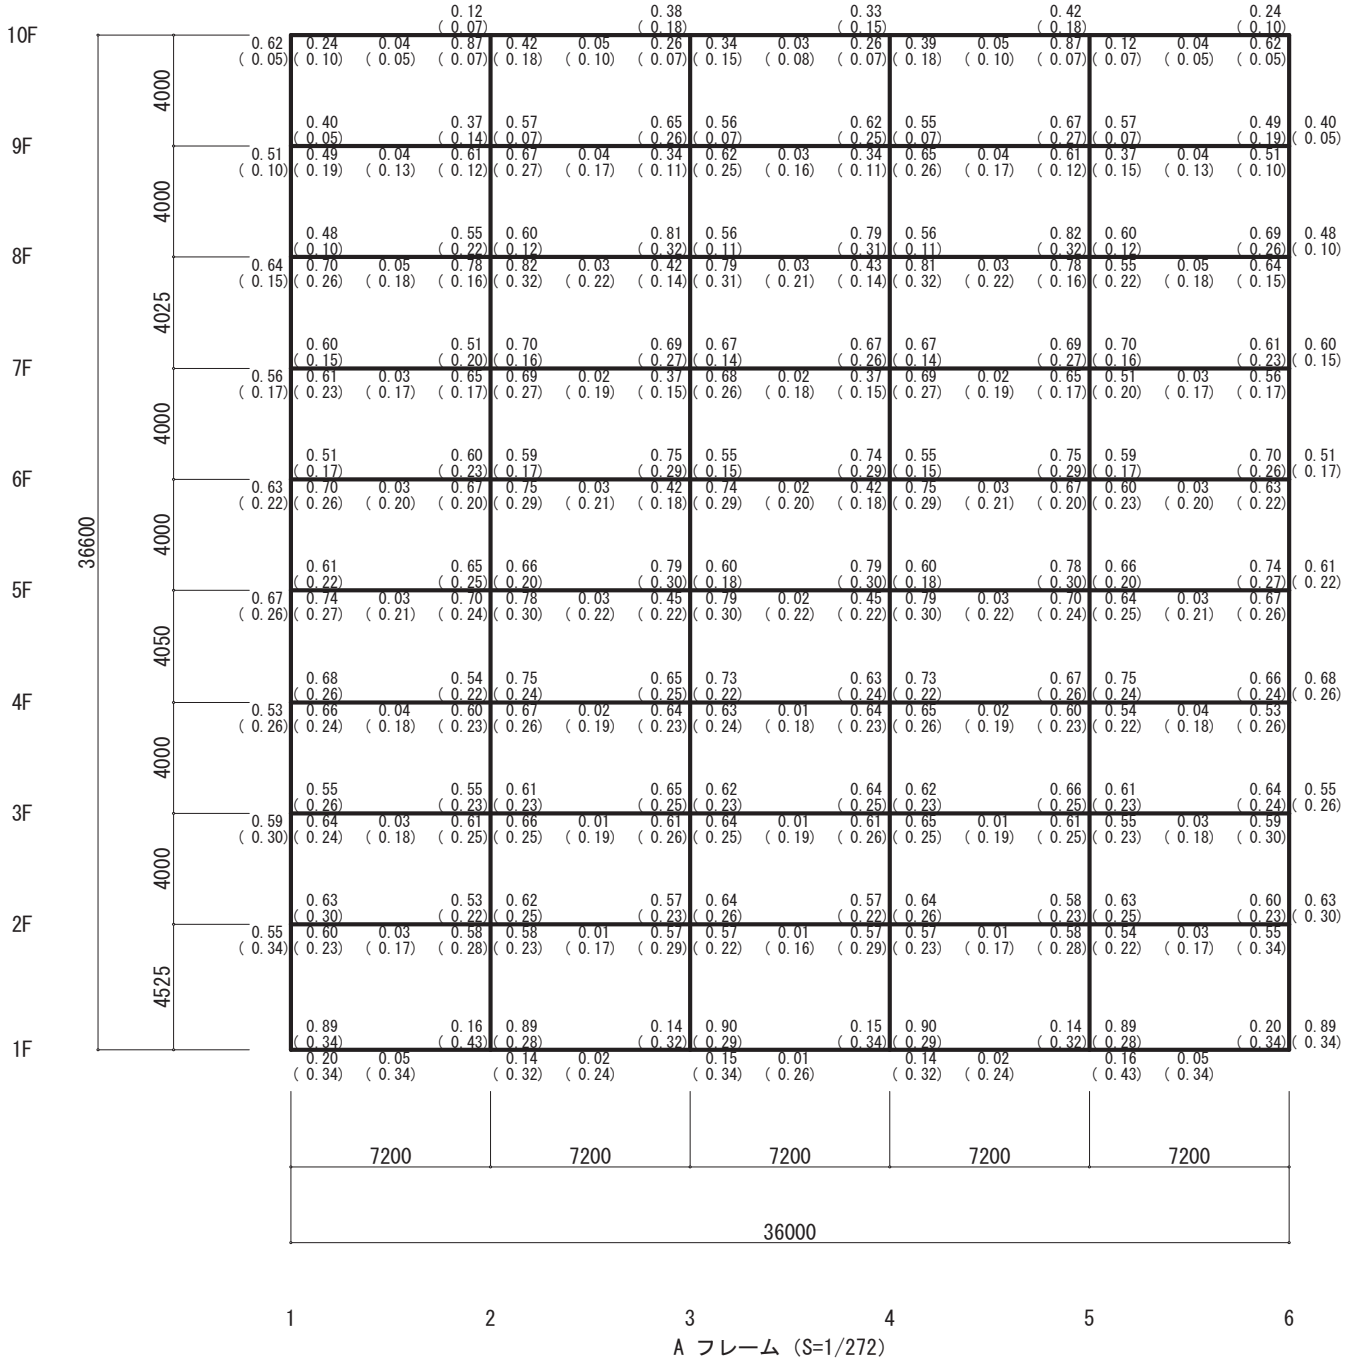

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

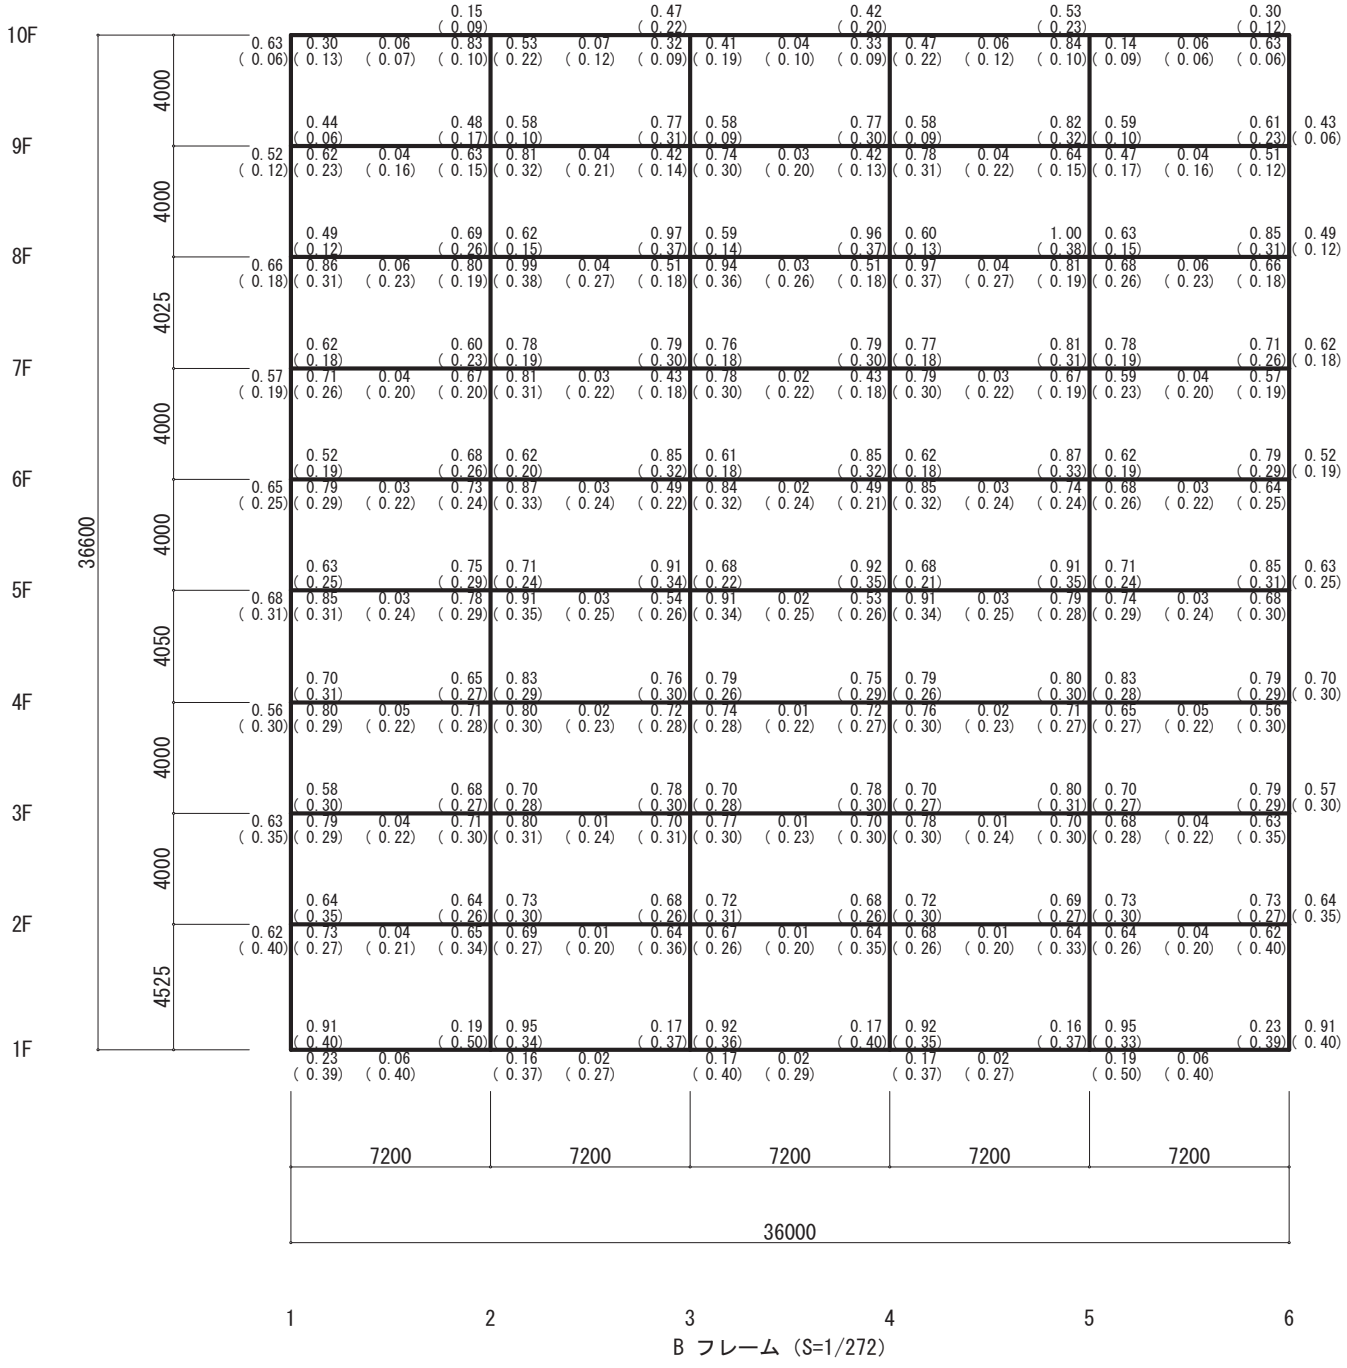
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

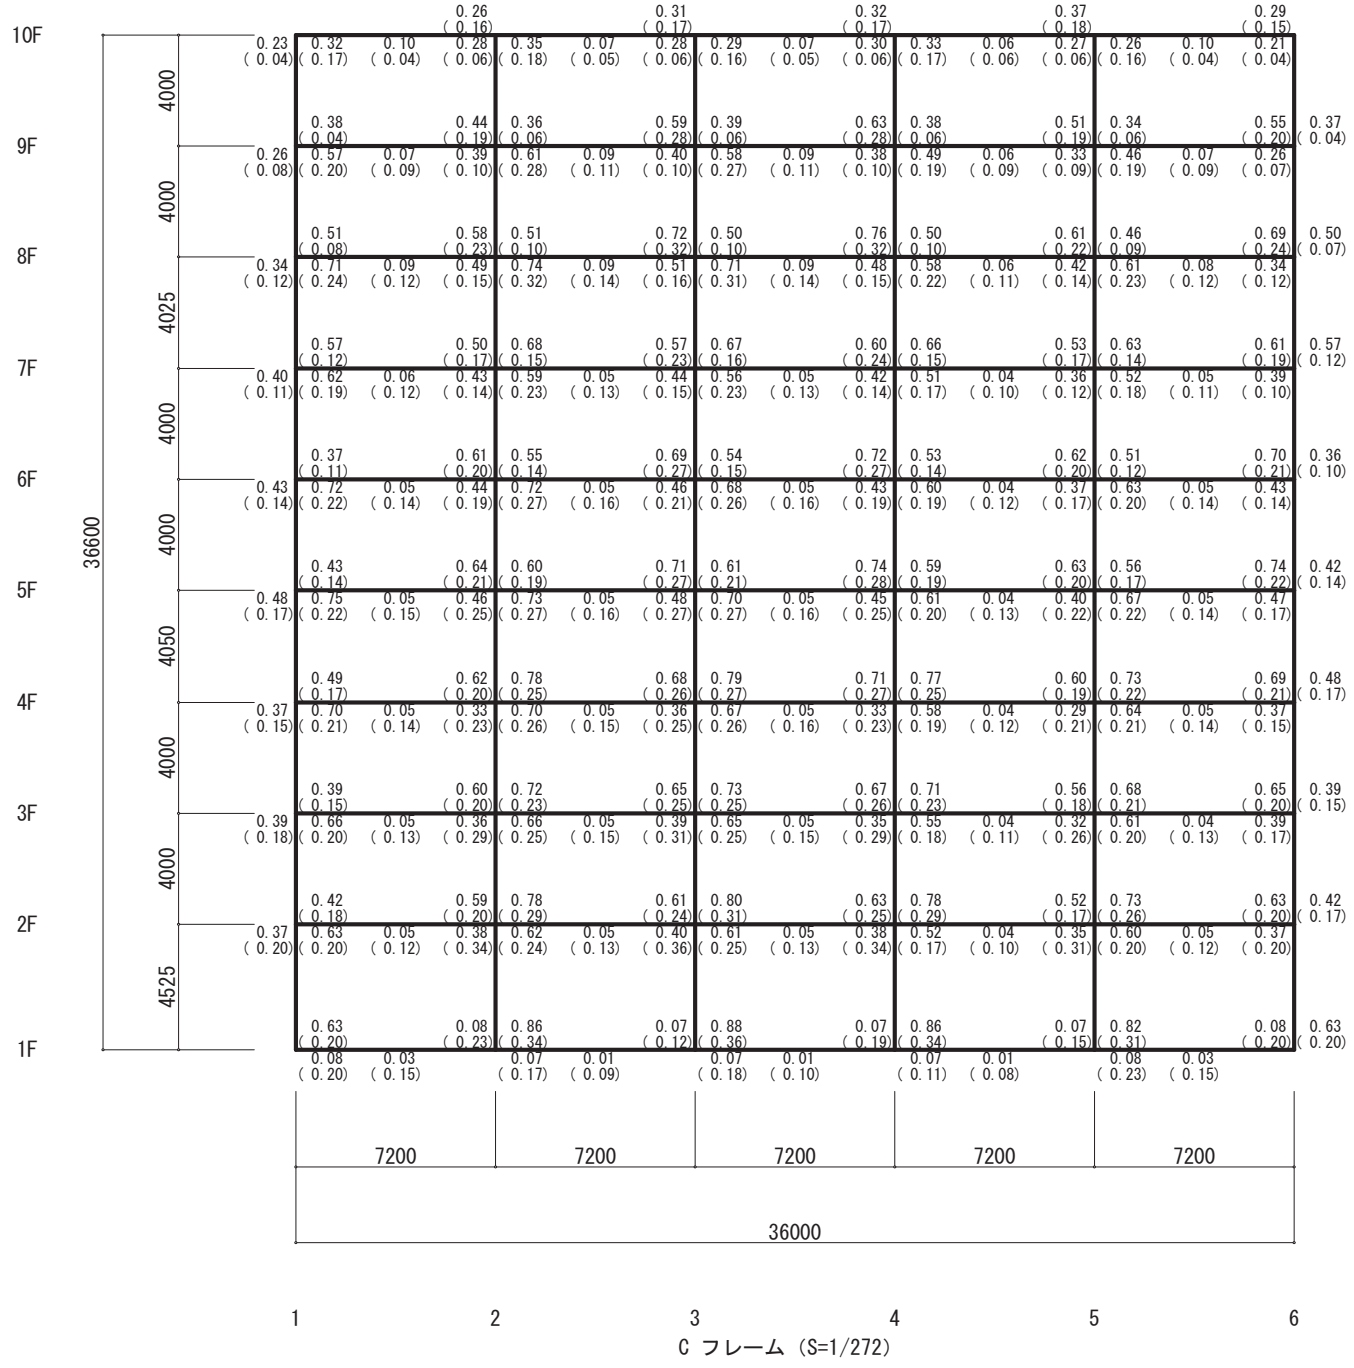

10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

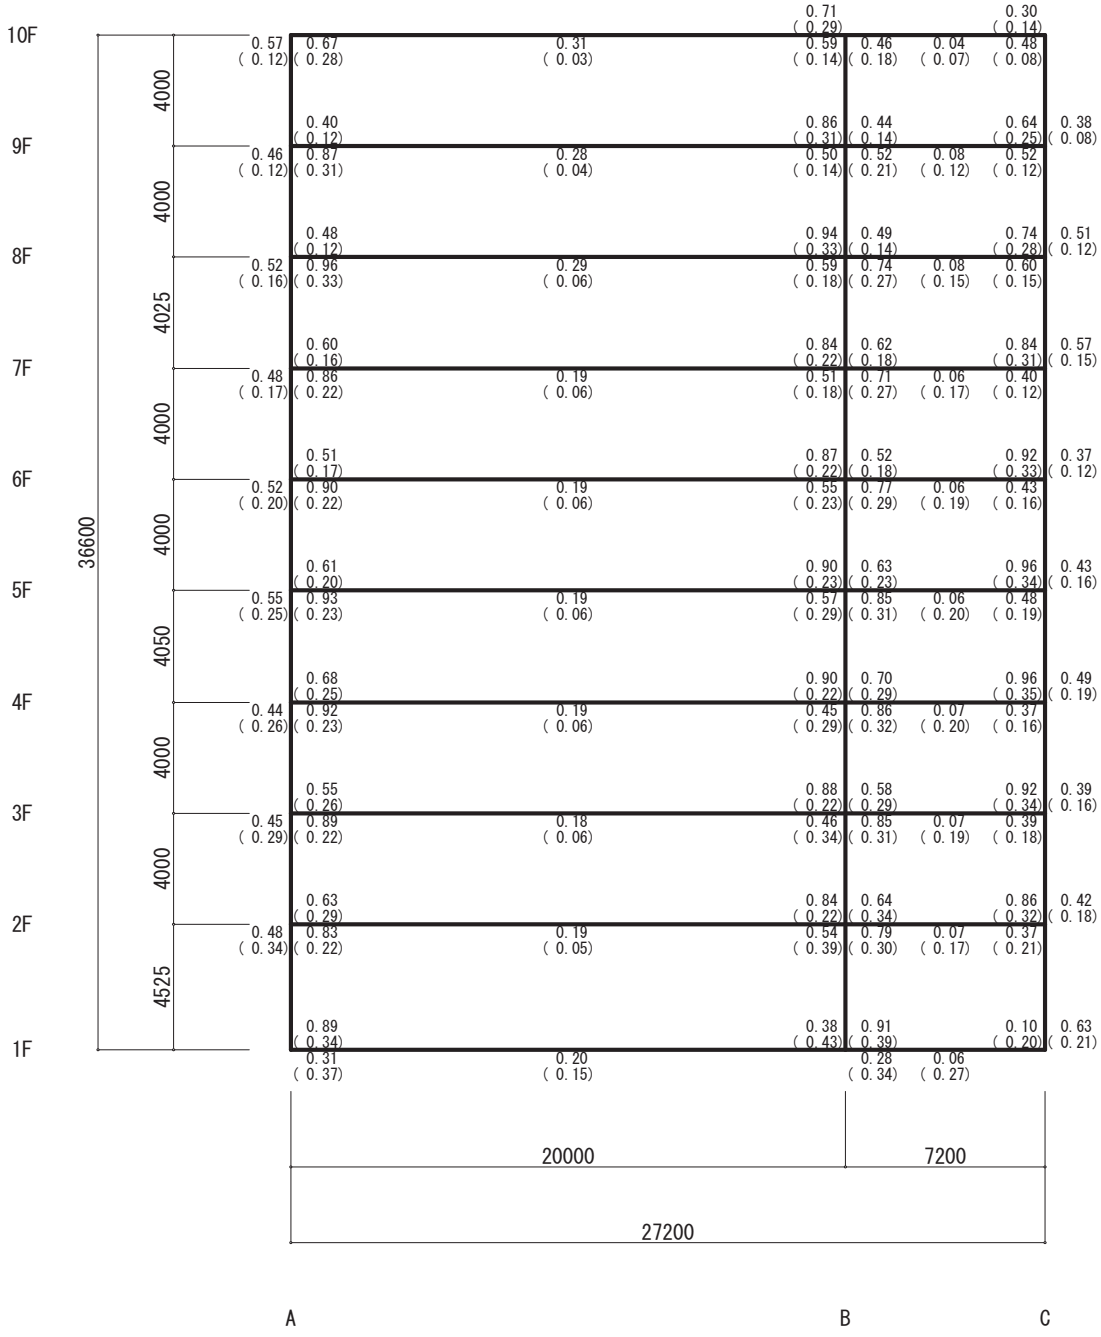
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

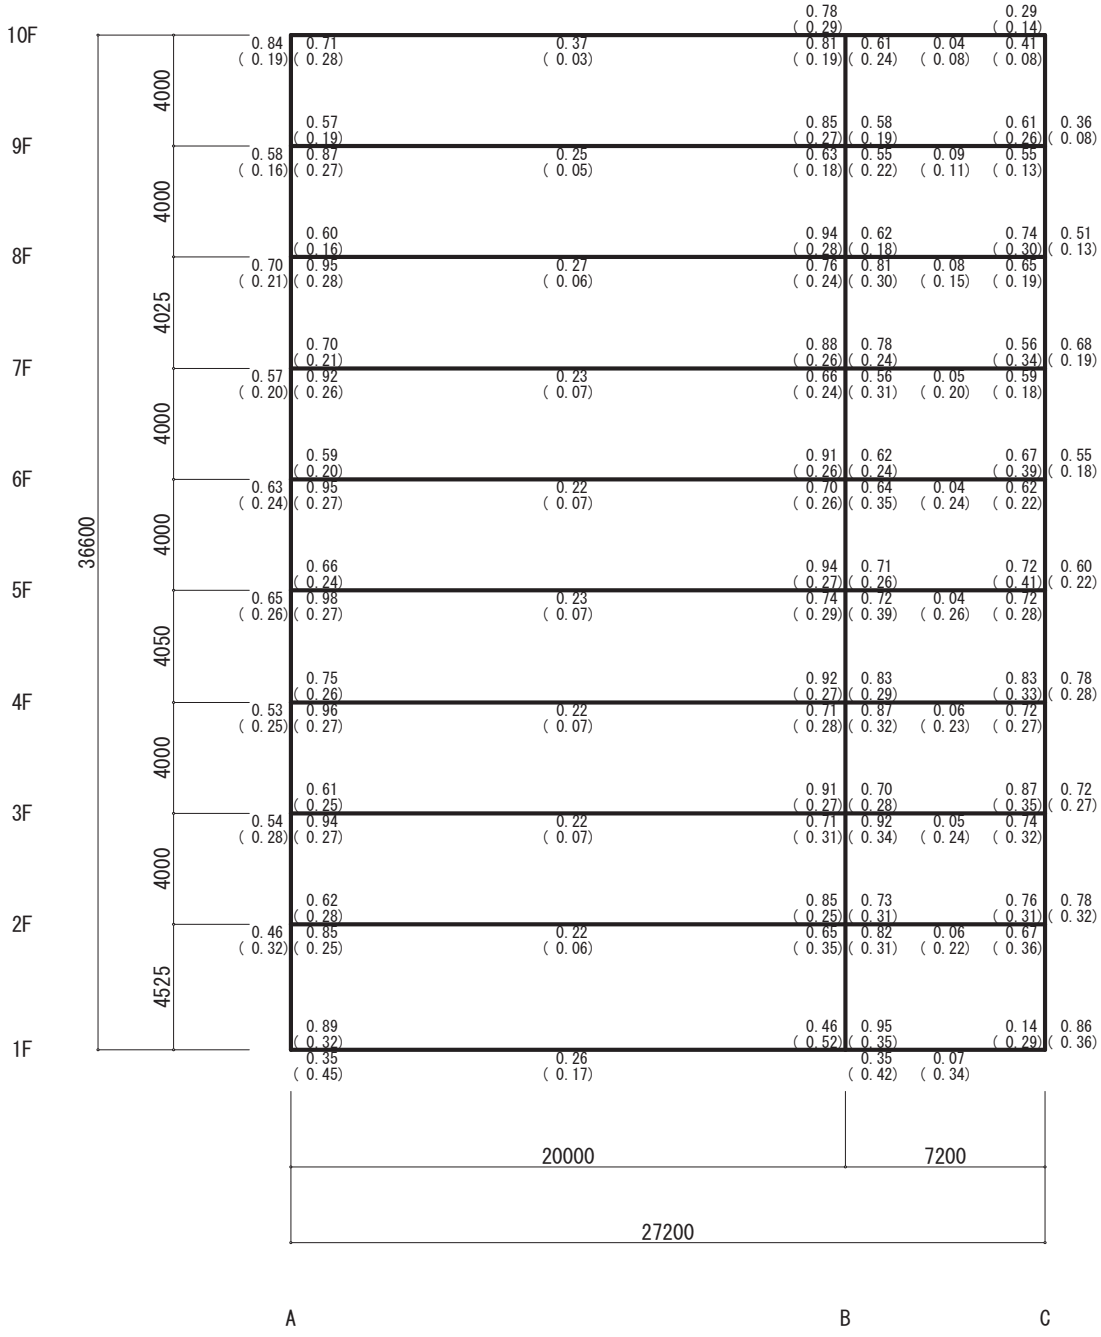
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

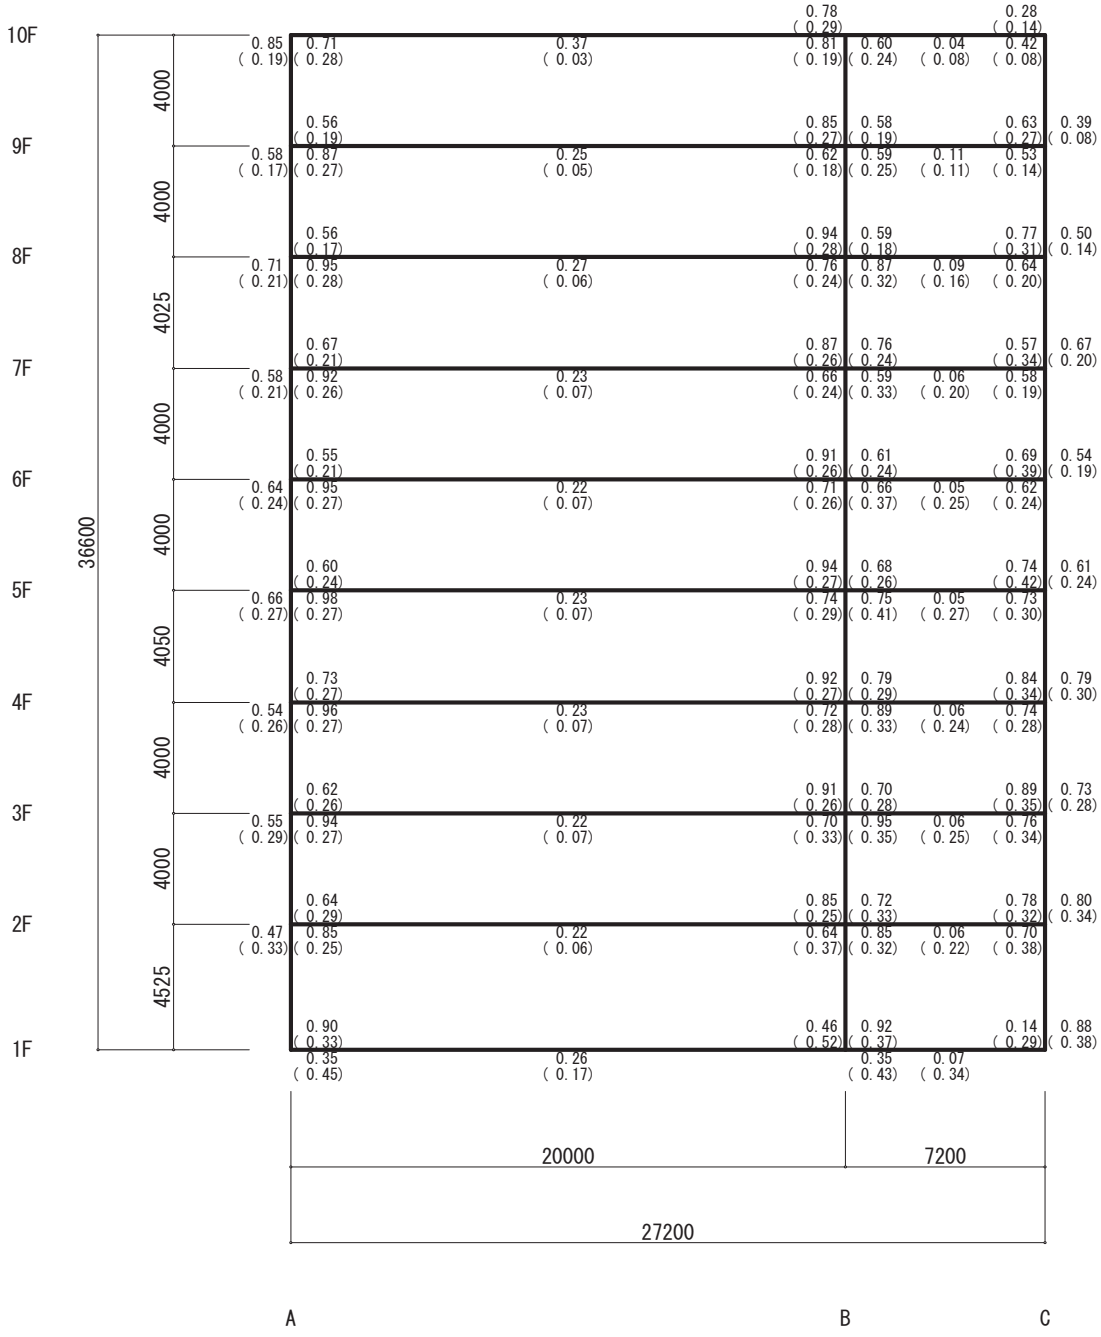
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

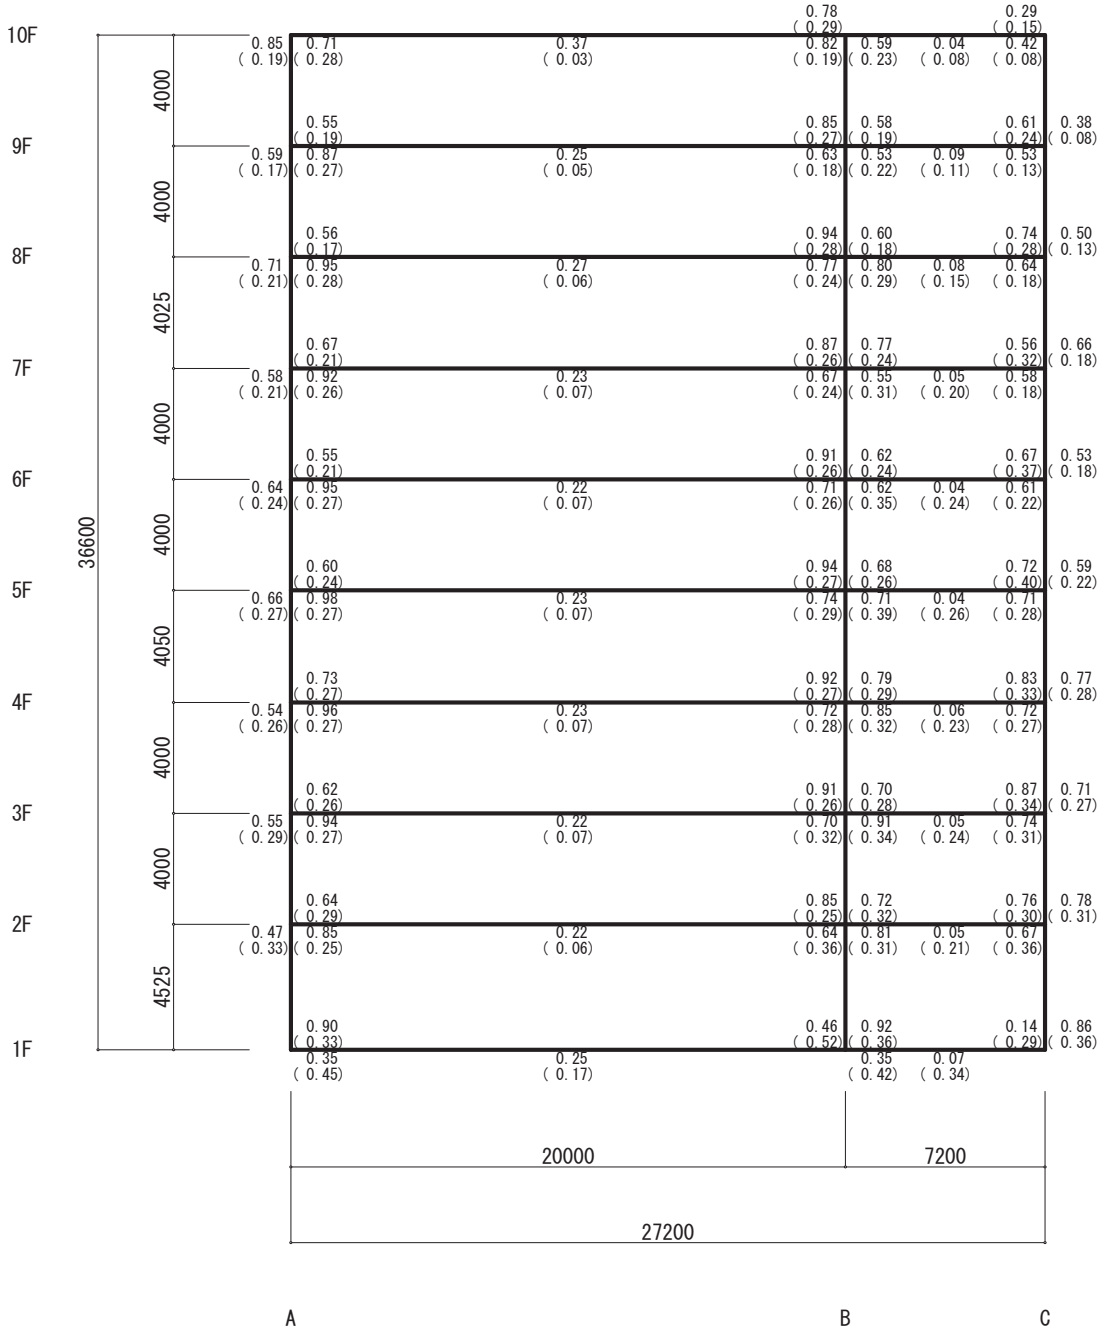
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

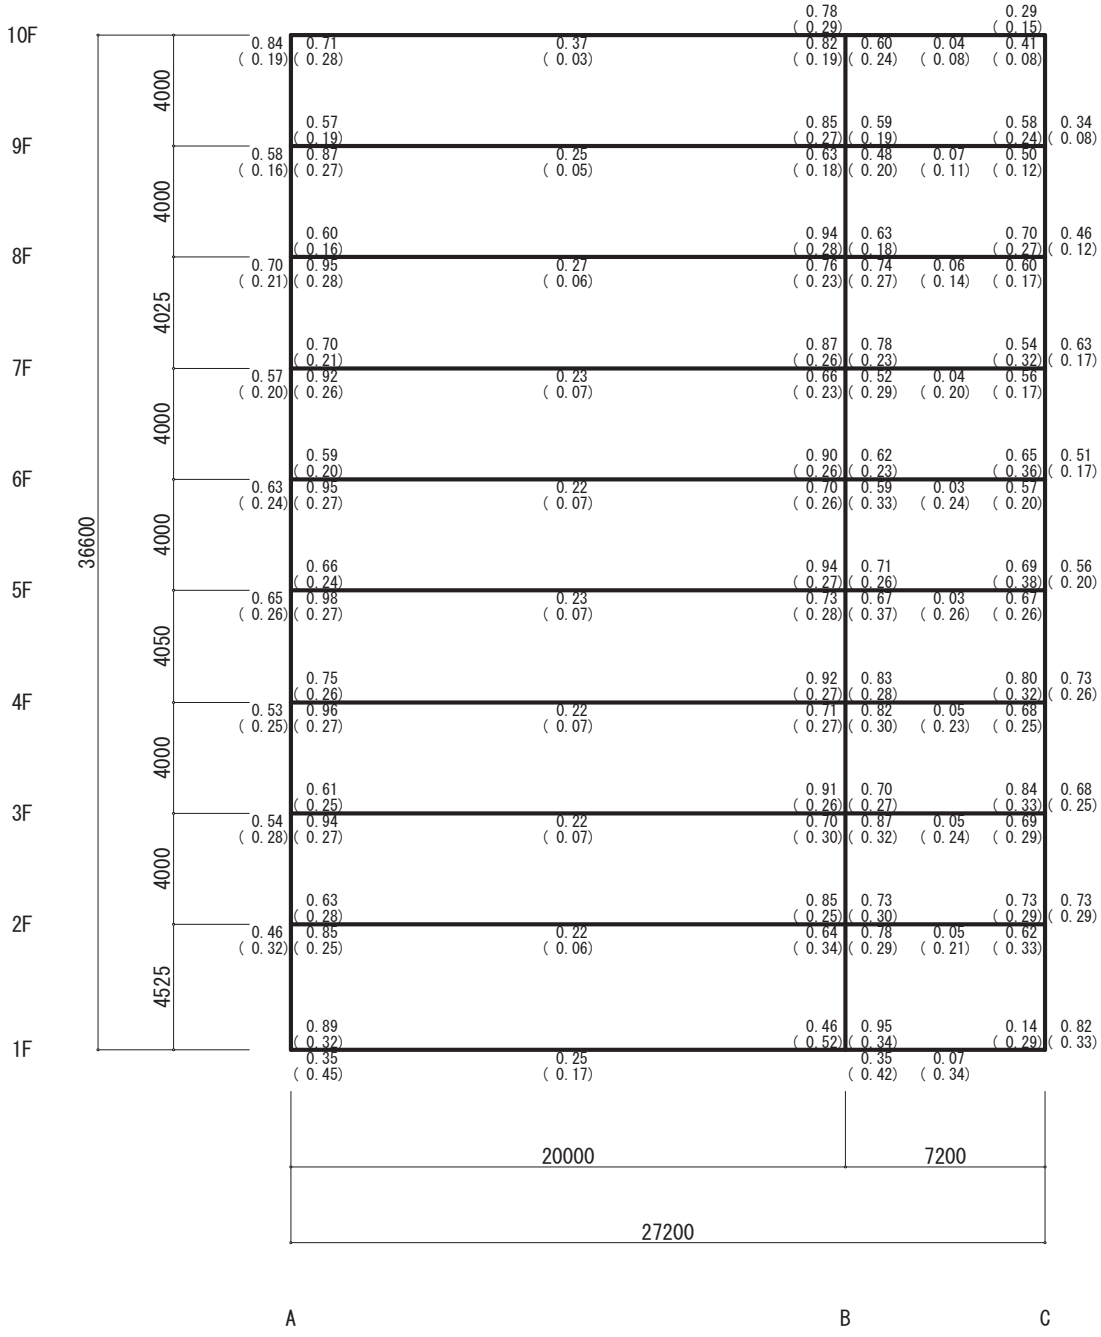
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4525
36600
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

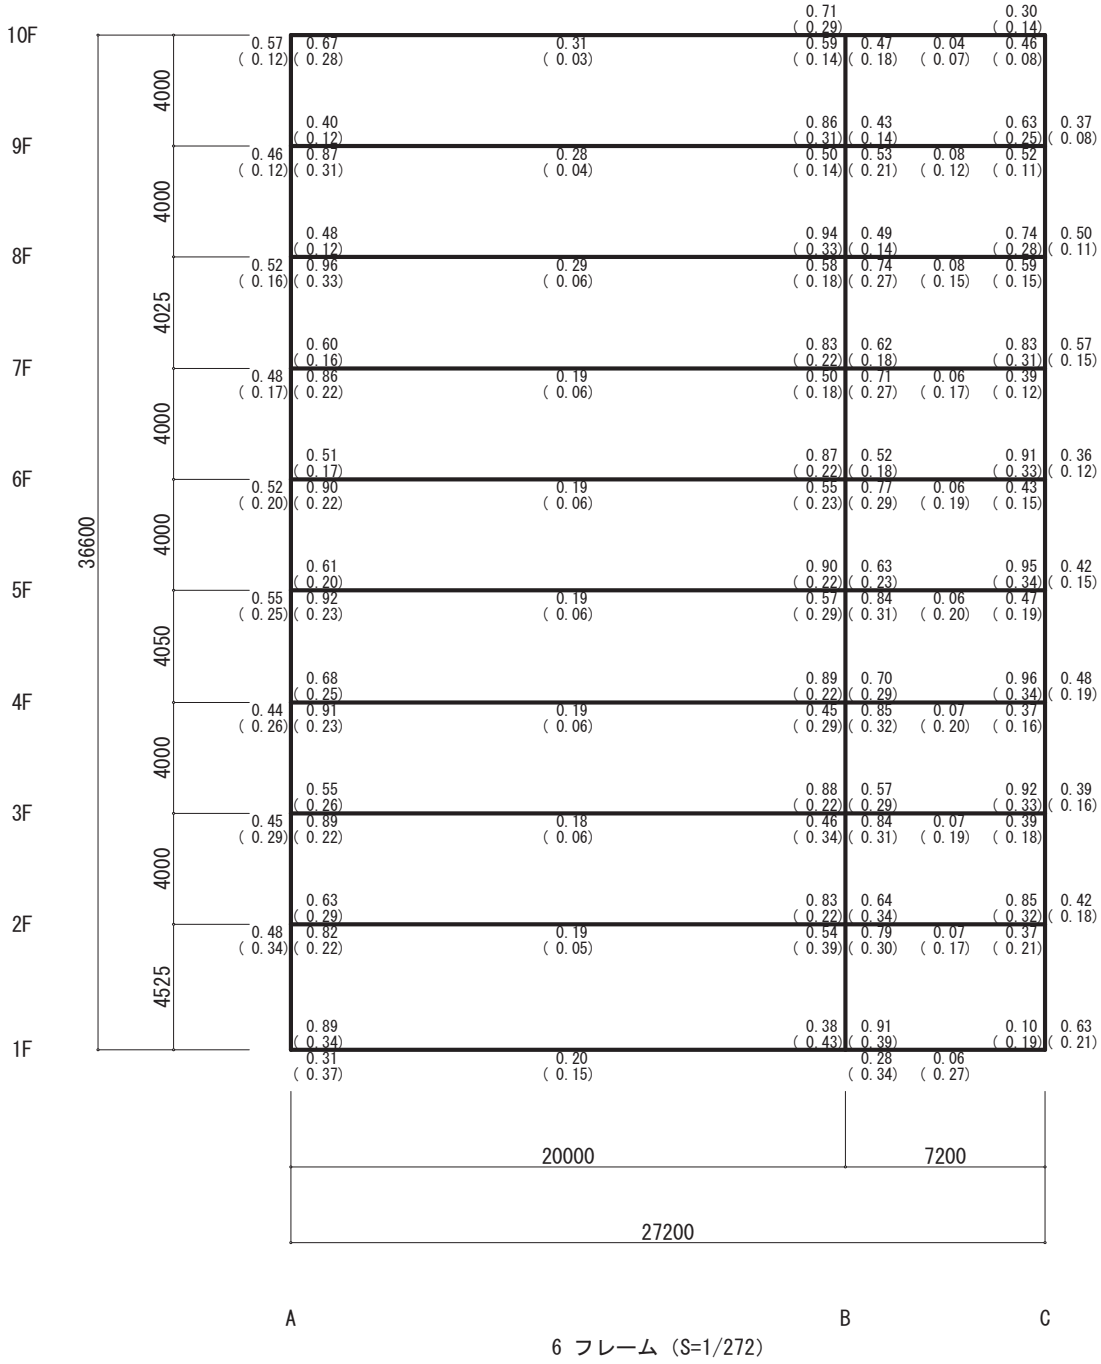


6 フレーム (S=1/272)


A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）


判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

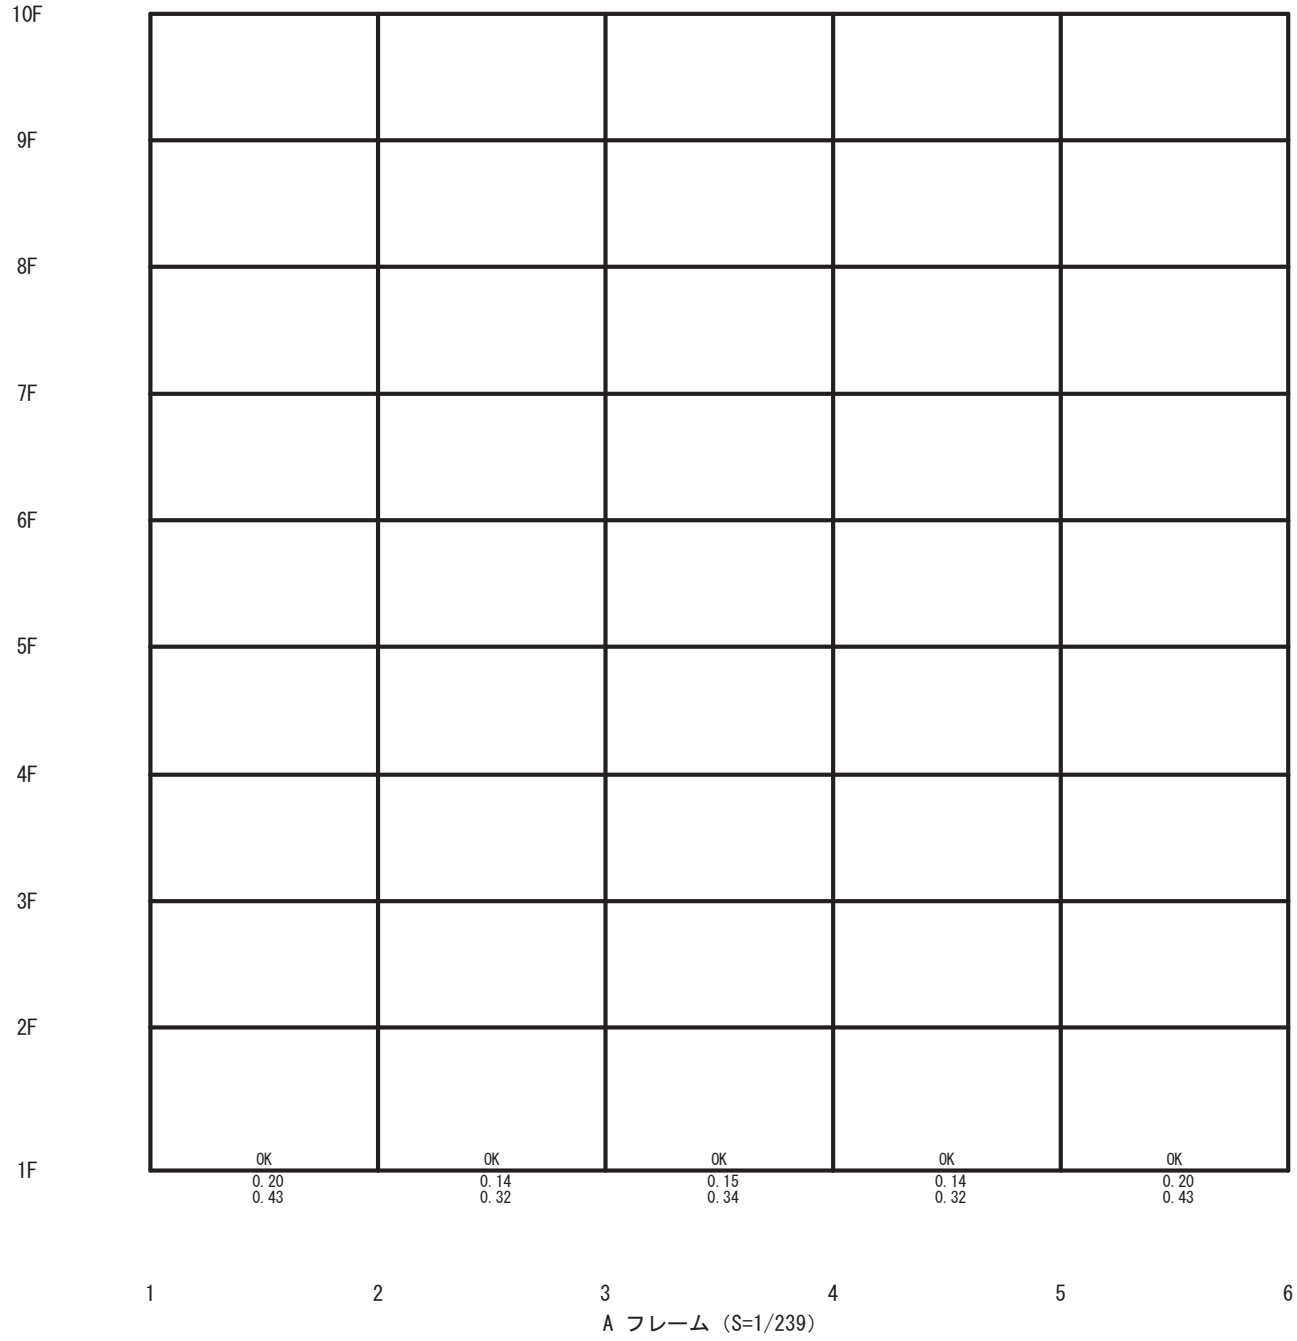
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.20
0.43
OK
0.14
0.32
OK
0.15
0.34
OK
0.14
0.32
OK
0.20
0.43
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

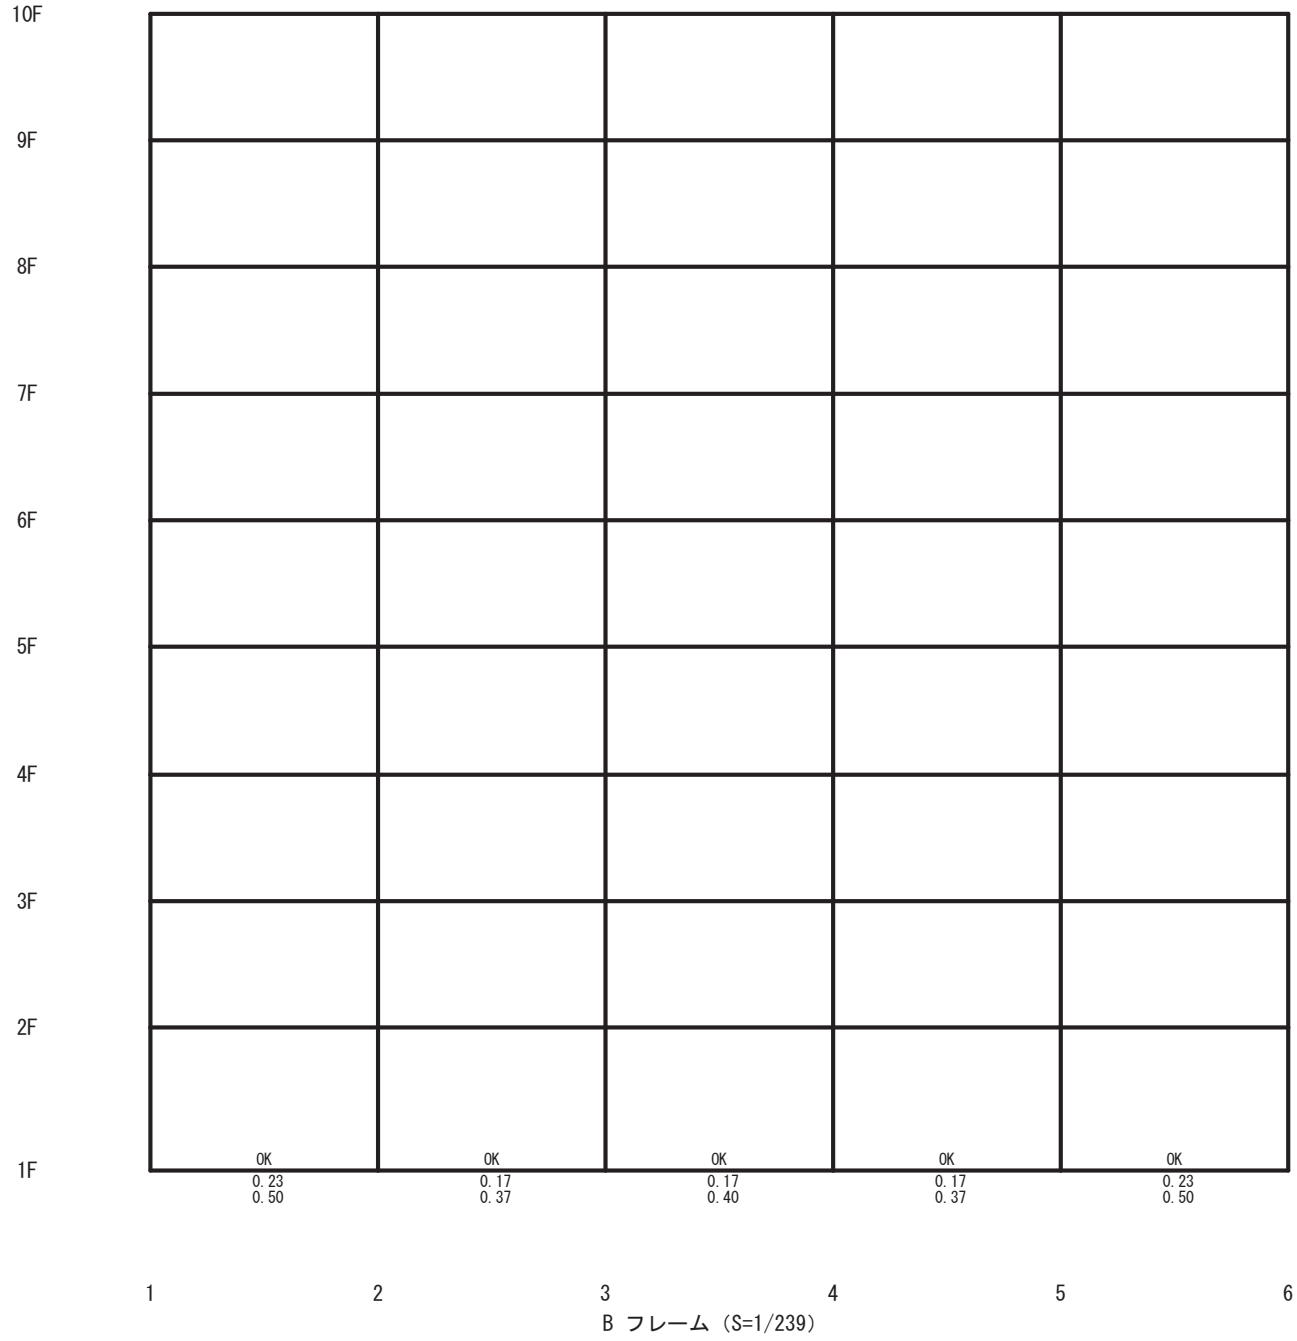
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.23
0.50
OK
0.17
0.37
OK
0.17
0.40
OK
0.17
0.37
OK
0.23
0.50
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/239)

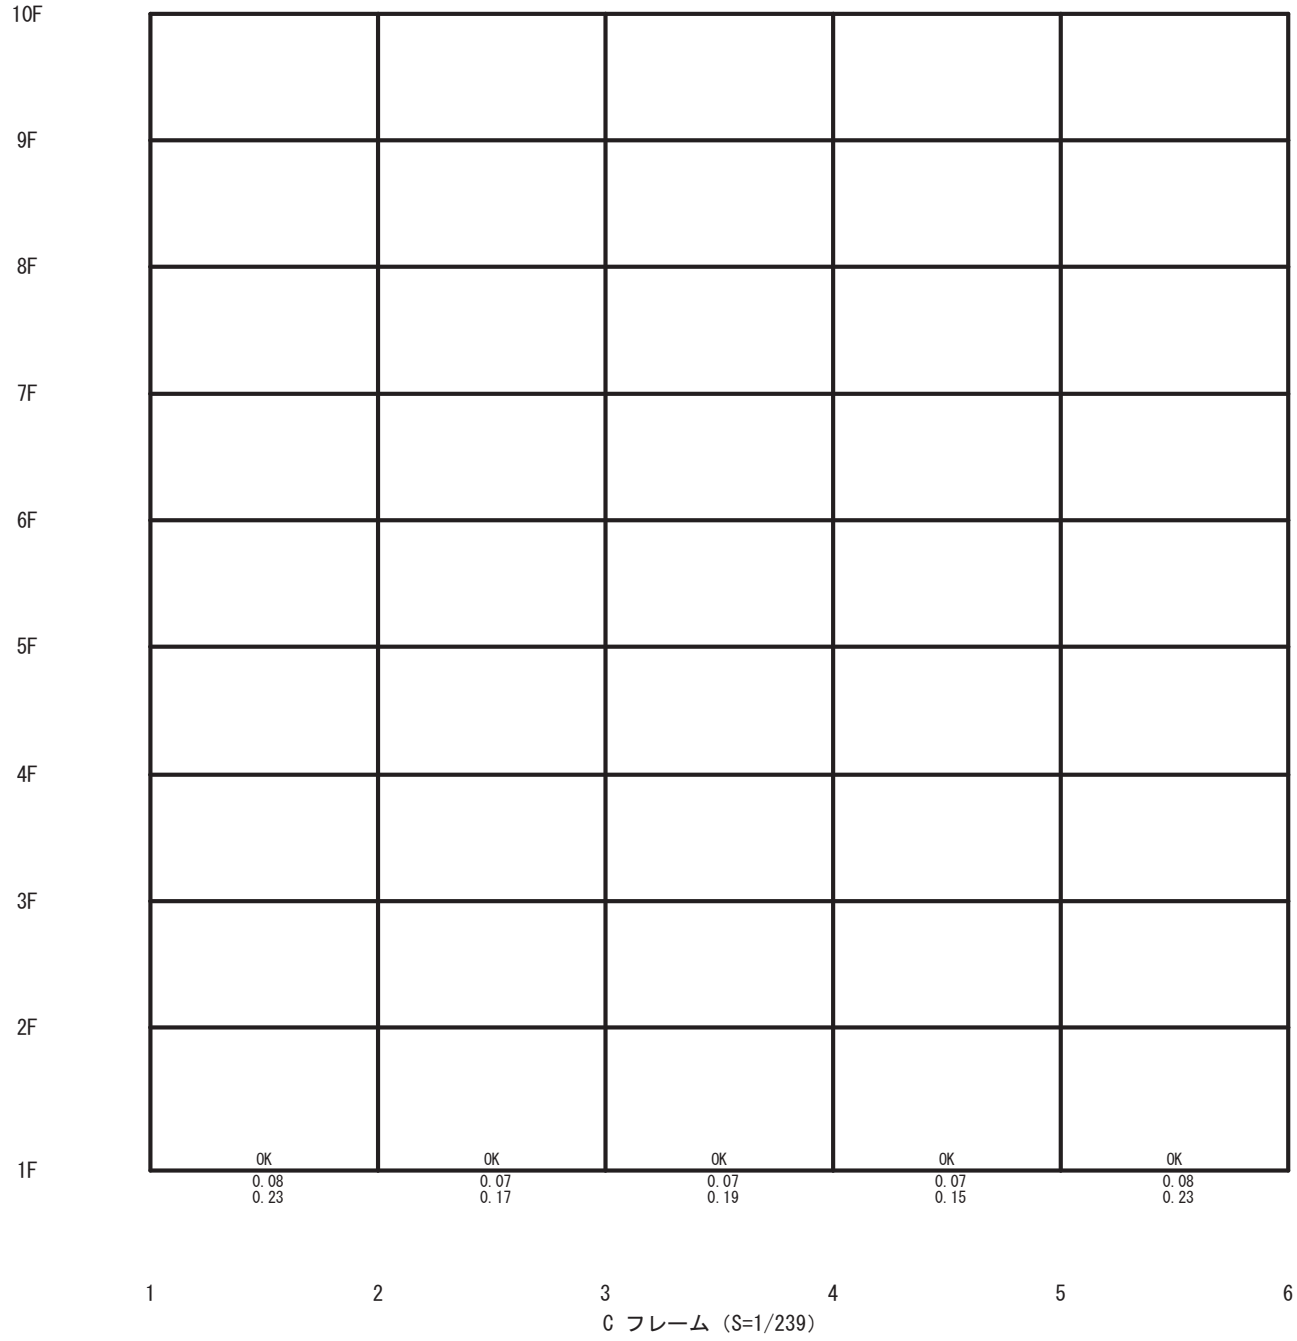
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.08
0.23
OK
0.07
0.17
OK
0.07
0.19
OK
0.07
0.15
OK
0.08
0.23
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/239)

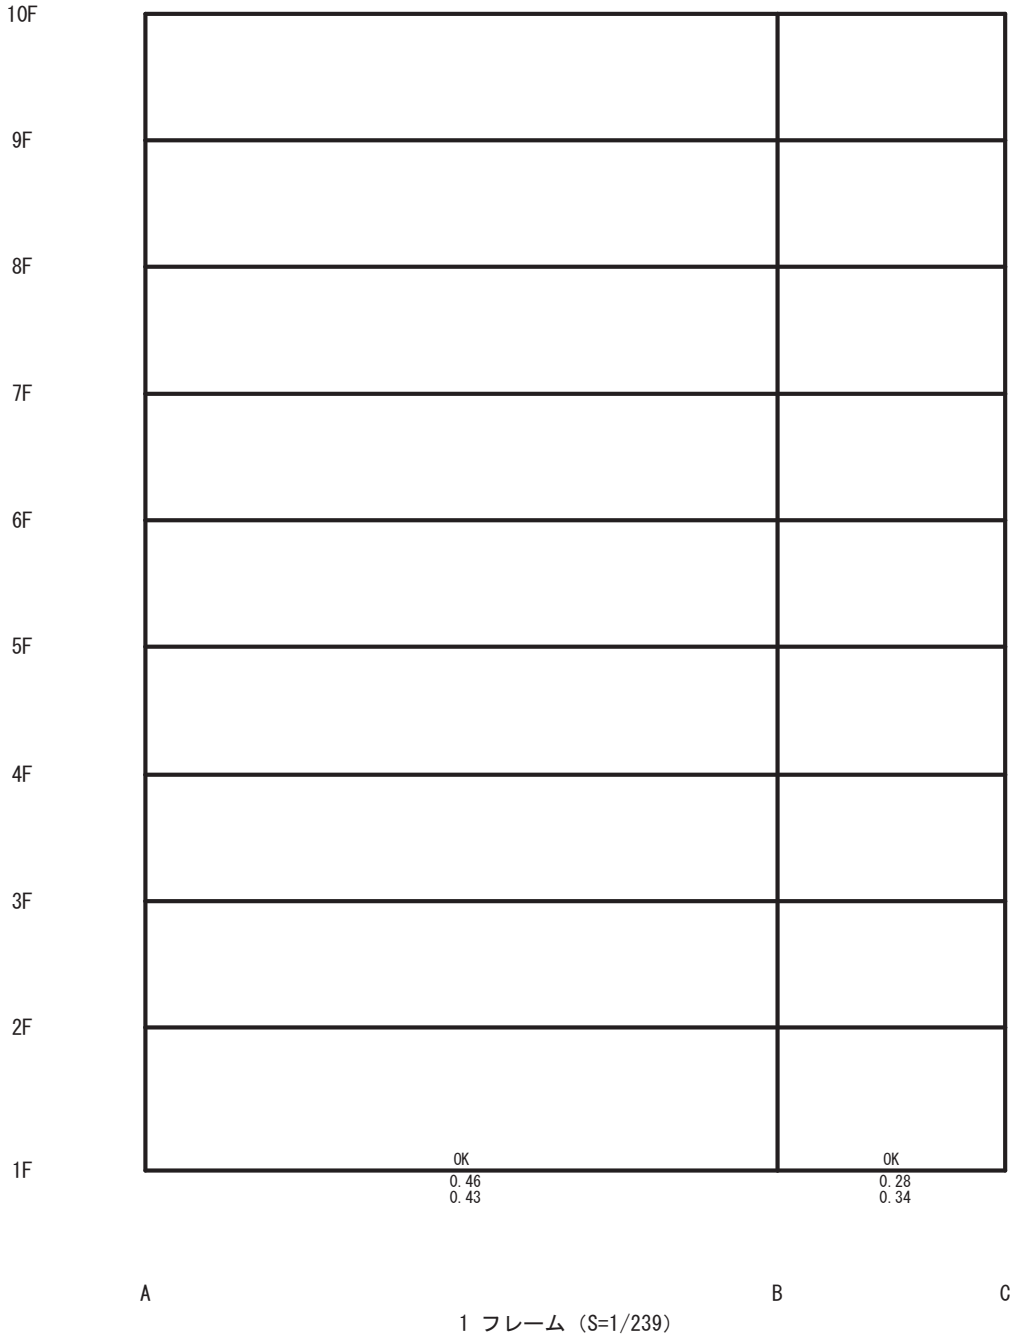


1 フレーム (S=1/239)

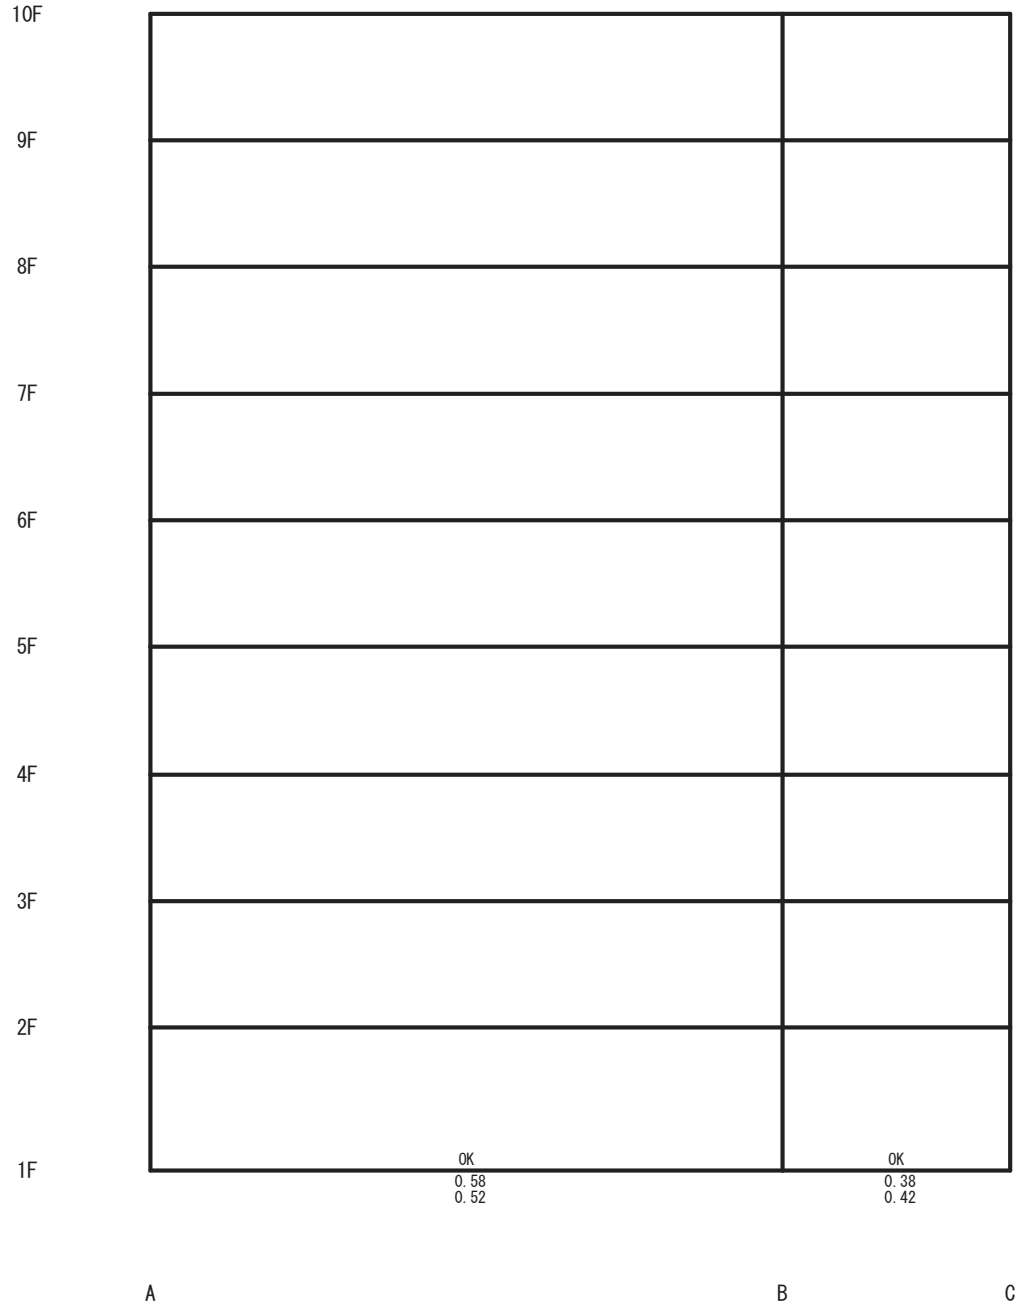


2 フレーム (S=1/239)

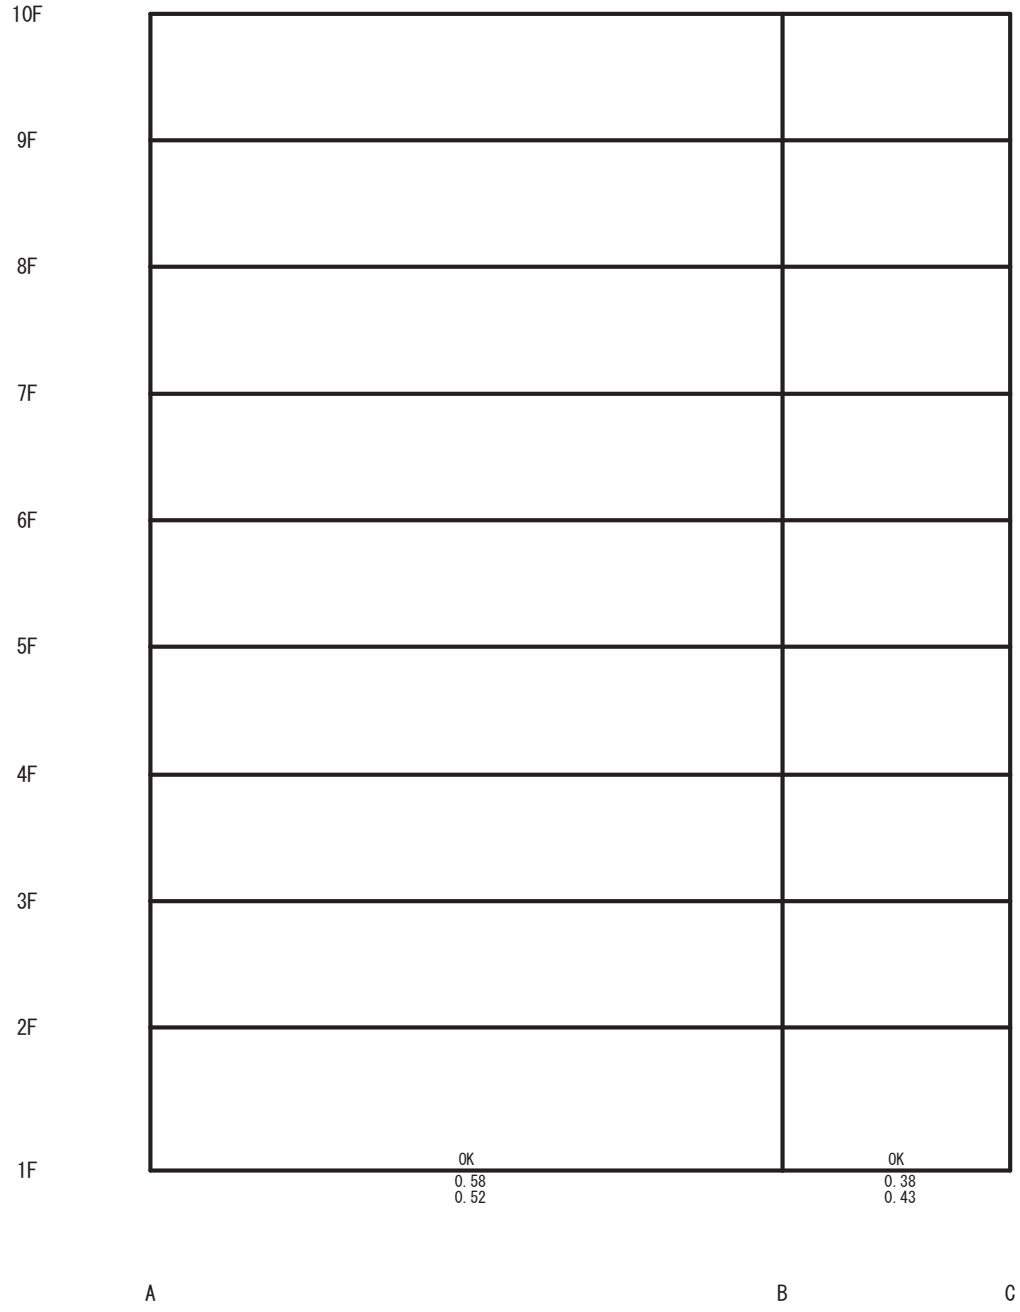


3 フレーム (S=1/239)

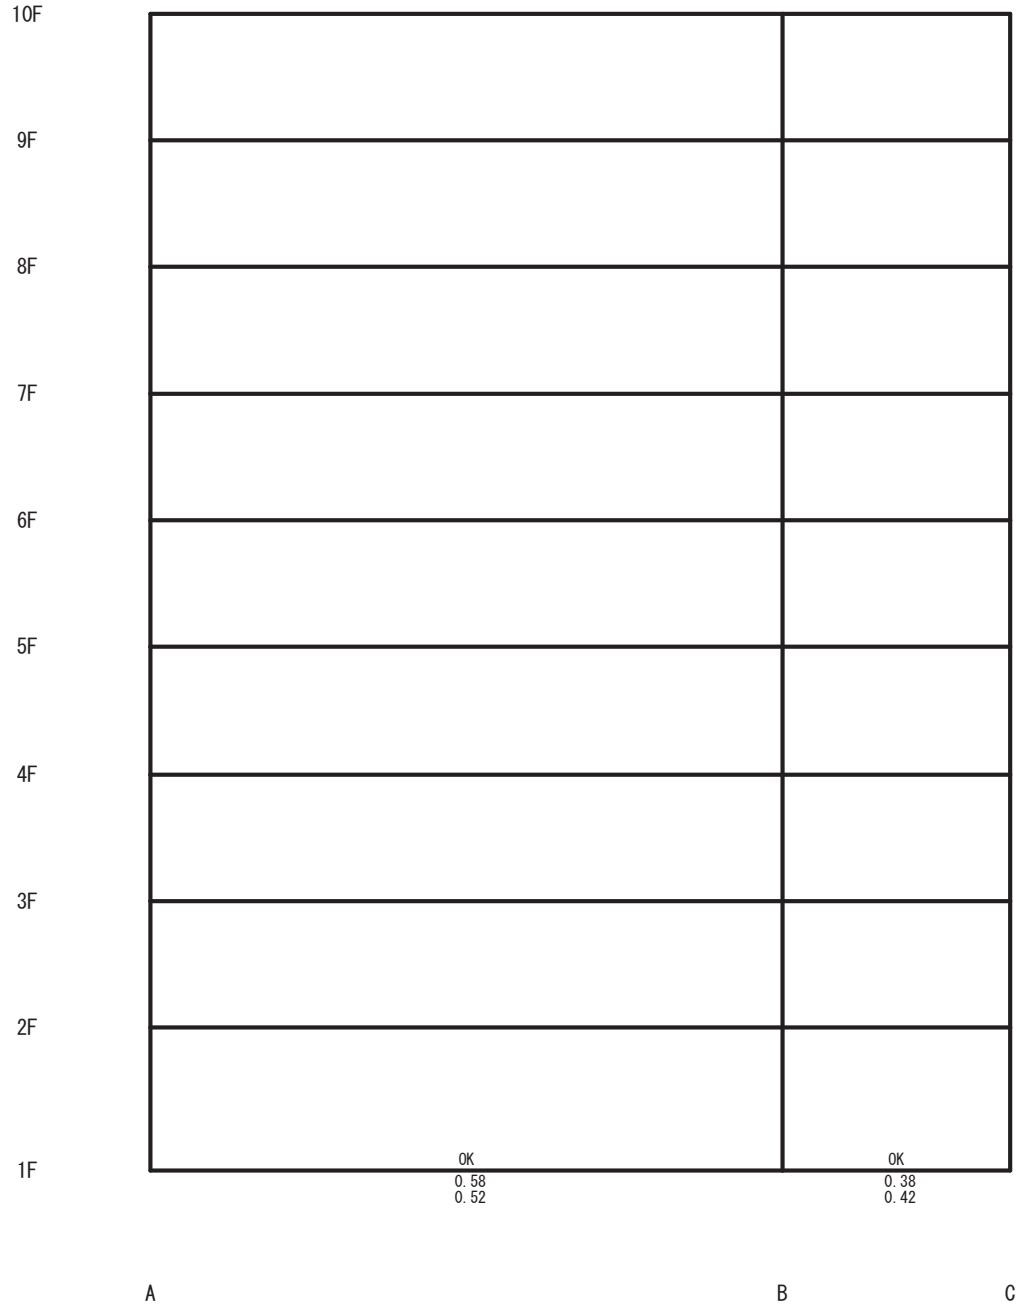

4 フレーム (S=1/239)

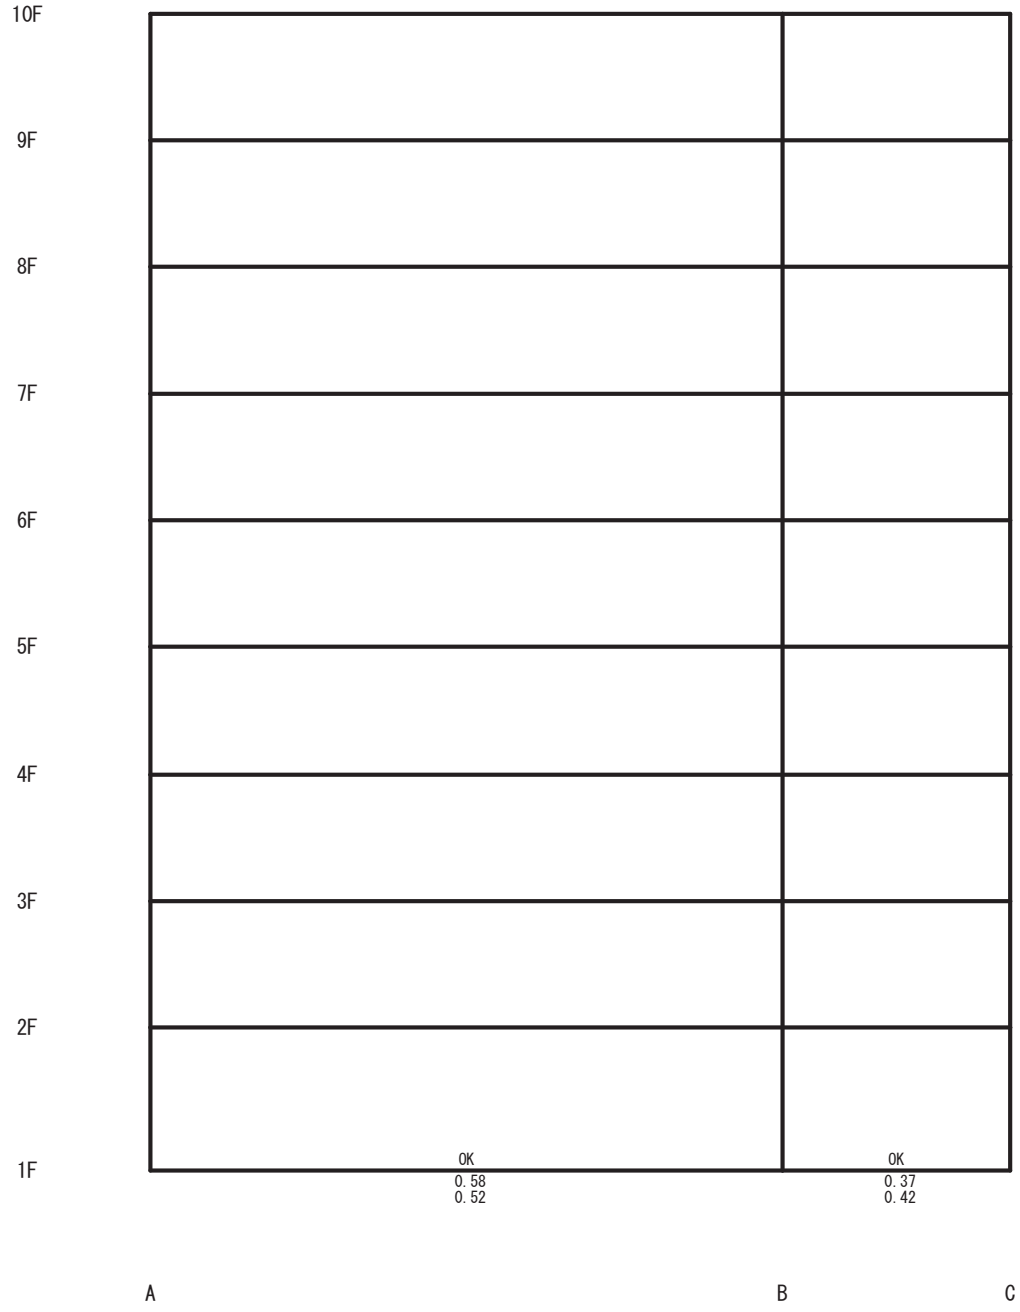


5 フレーム (S=1/239)

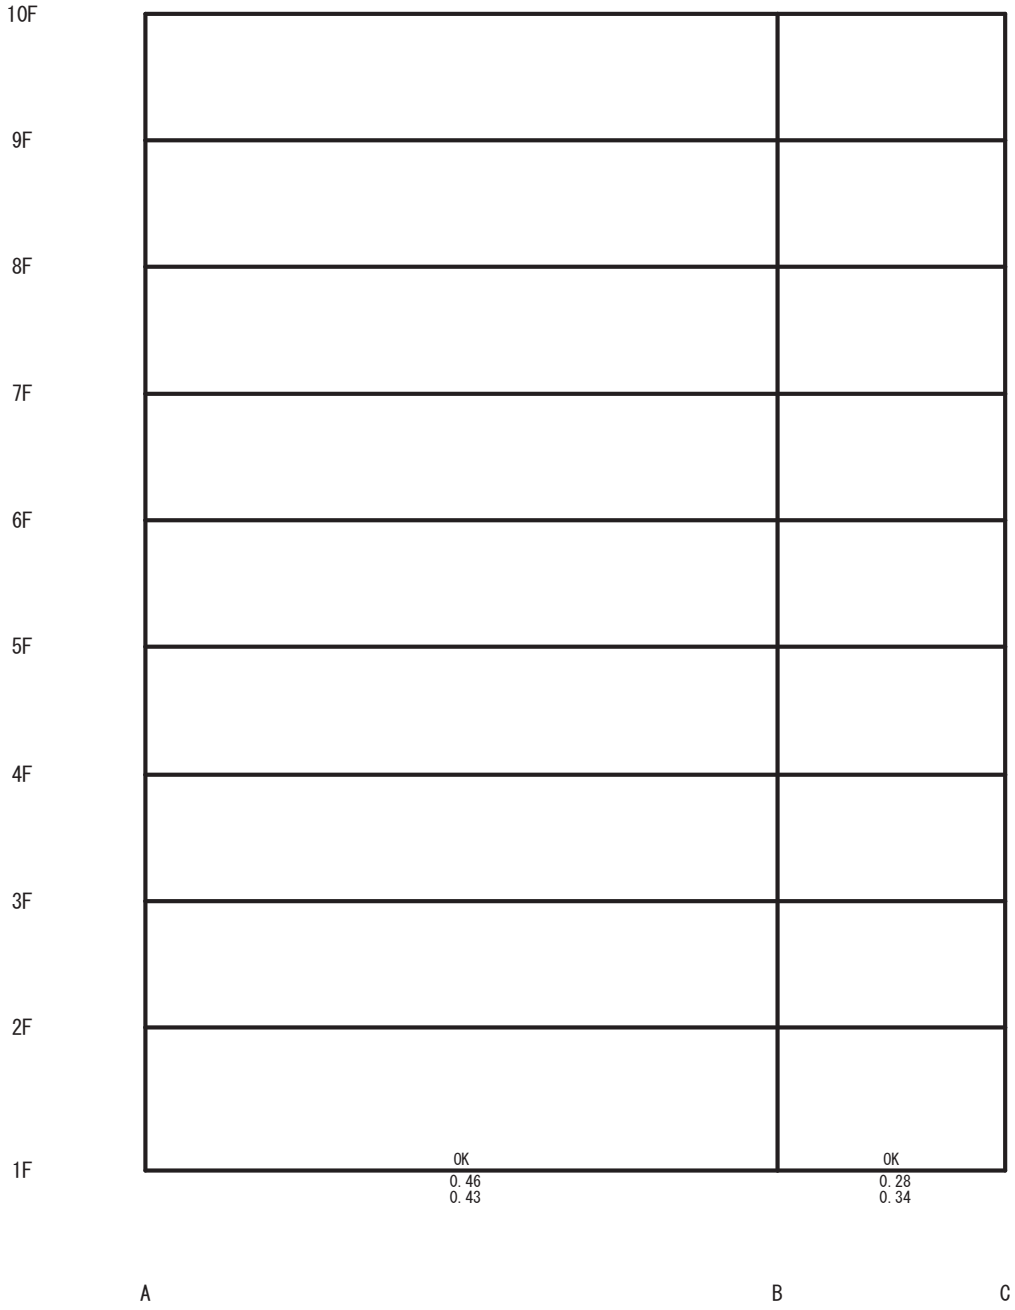


6 フレーム (S=1/239)

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）


判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

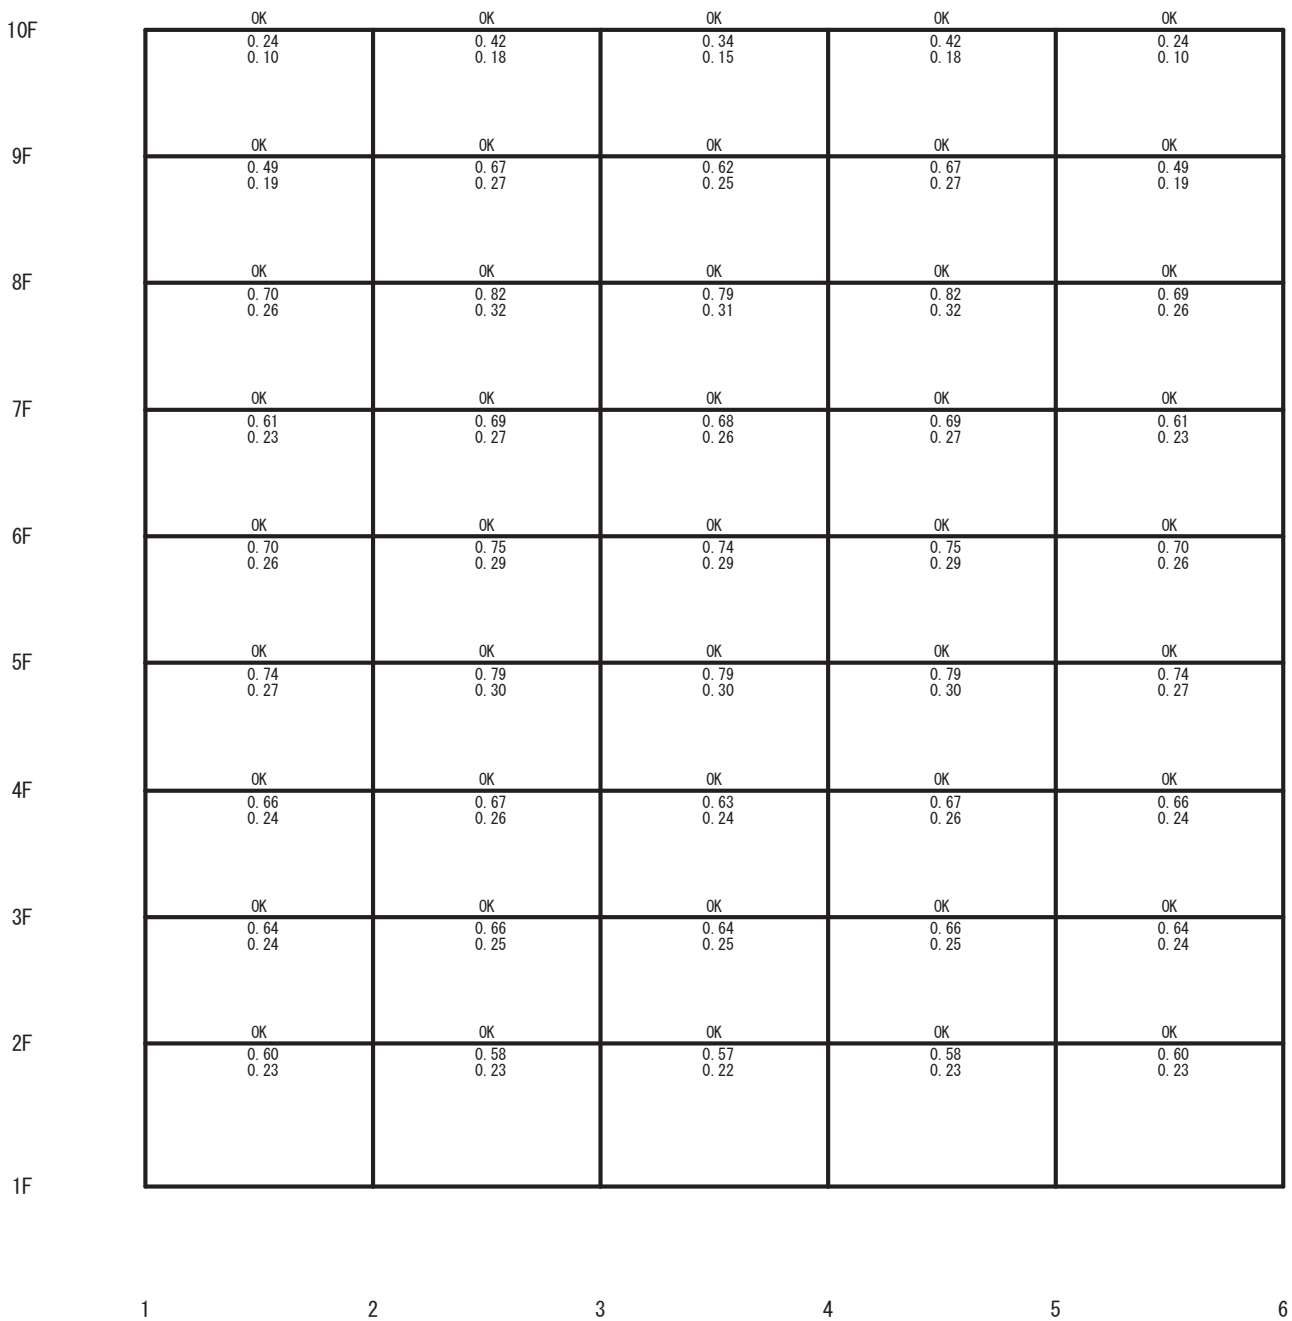
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.24
0.10
0.42
0.18
0.34
0.15
0.42
0.18
0.24
0.10
0.49
0.19
0.67
0.27
0.62
0.25
0.67
0.27
0.49
0.19
0.70
0.26
0.82
0.32
0.79
0.31
0.82
0.32
0.69
0.26
0.61
0.23
0.69
0.27
0.68
0.26
0.69
0.27
0.61
0.23
0.70
0.26
0.75
0.29
0.74
0.29
0.75
0.29
0.70
0.26
0.74
0.27
0.79
0.30
0.79
0.30
0.79
0.30
0.74
0.27
0.66
0.24
0.67
0.26
0.63
0.24
0.67
0.26
0.66
0.24
0.64
0.24
0.66
0.25
0.64
0.25
0.66
0.25
0.64
0.24
0.60
0.23
0.58
0.23
0.57
0.22
0.58
0.23
0.60
0.23
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

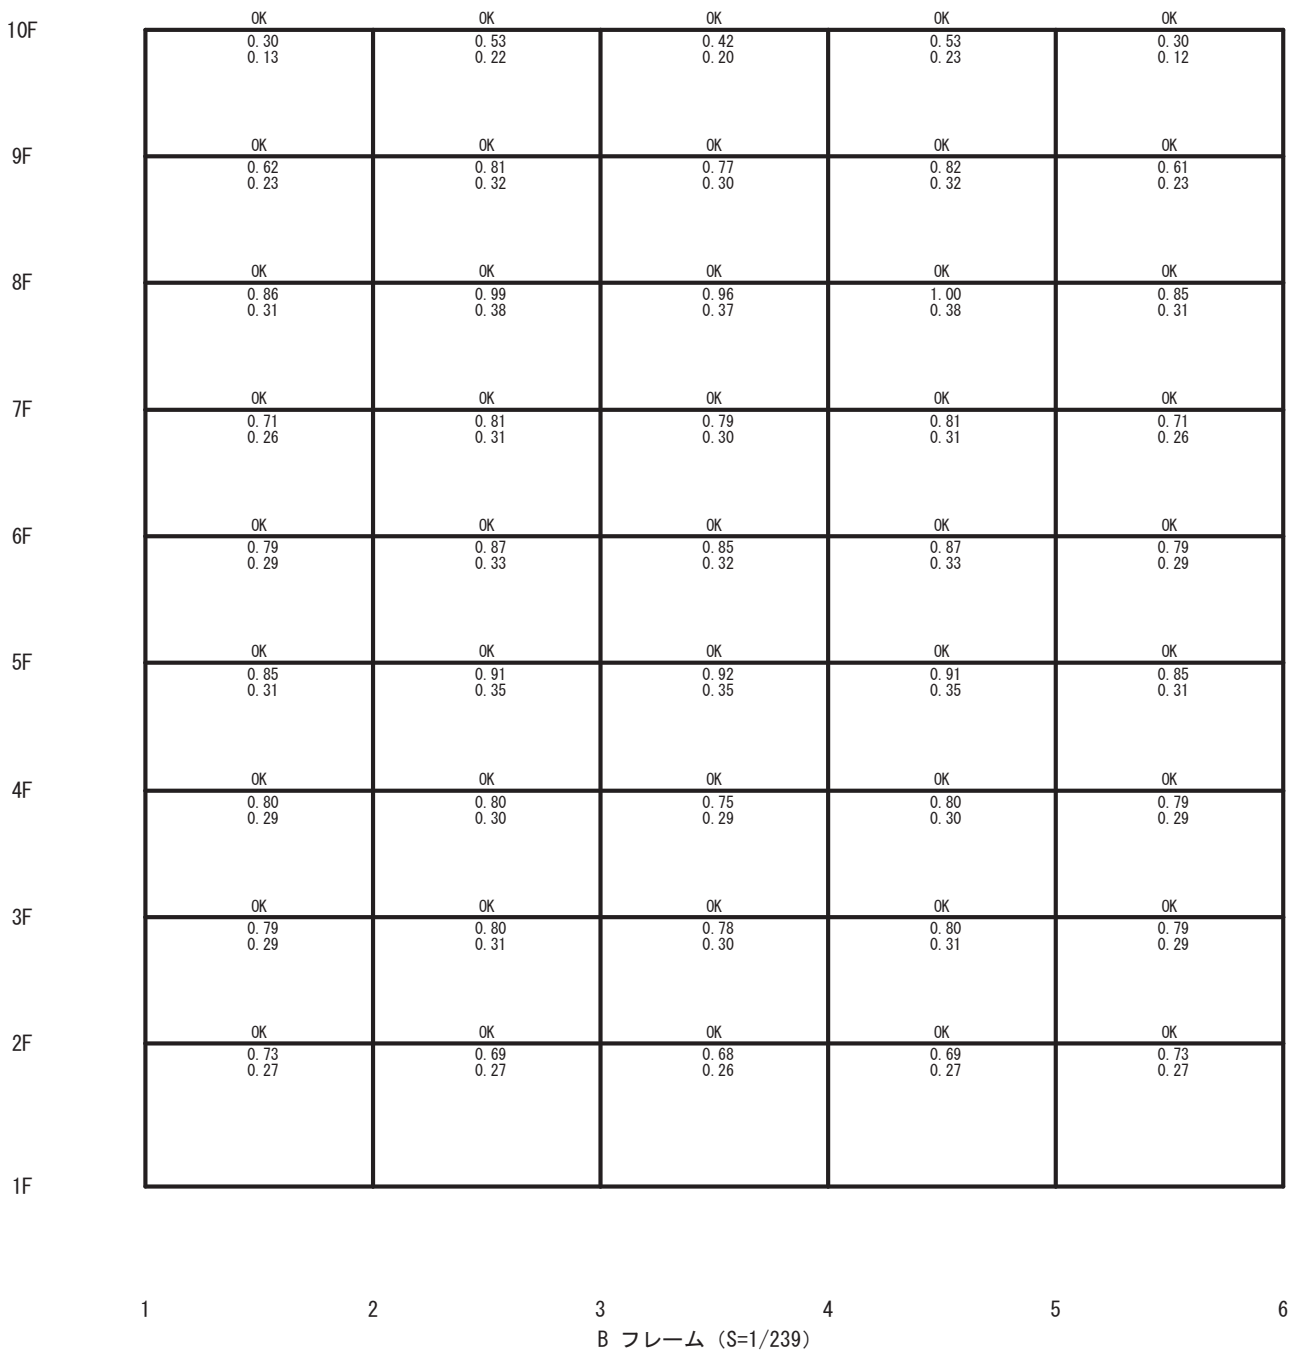
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.30
0.13
0.53
0.22
0.42
0.20
0.53
0.23
0.30
0.12
0.62
0.23
0.81
0.32
0.77
0.30
0.82
0.32
0.61
0.23
0.86
0.31
0.99
0.38
0.96
0.37
1.00
0.38
0.85
0.31
0.71
0.26
0.81
0.31
0.79
0.30
0.81
0.31
0.71
0.26
0.79
0.29
0.87
0.33
0.85
0.32
0.87
0.33
0.79
0.29
0.85
0.31
0.91
0.35
0.92
0.35
0.91
0.35
0.85
0.31
0.80
0.29
0.80
0.30
0.75
0.29
0.80
0.30
0.79
0.29
0.79
0.29
0.80
0.31
0.78
0.30
0.80
0.31
0.79
0.29
0.73
0.27
0.69
0.27
0.68
0.26
0.69
0.27
0.73
0.27
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/239)

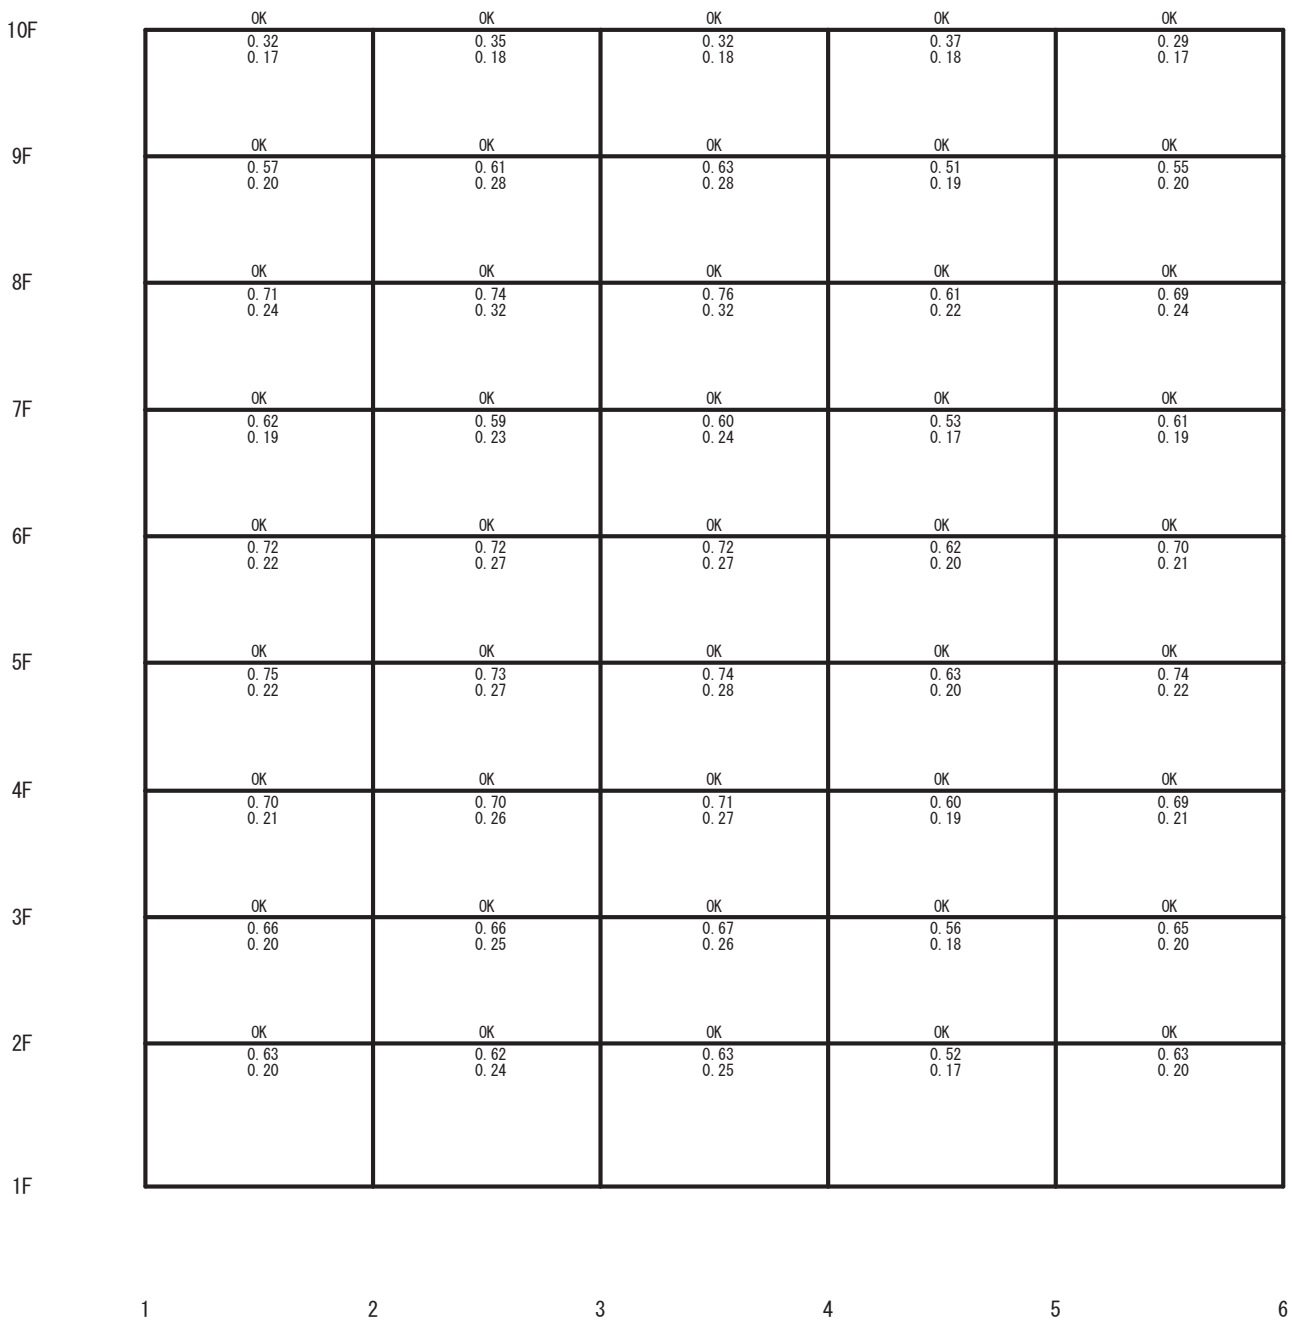
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.32
0.17
0.35
0.18
0.32
0.18
0.37
0.18
0.29
0.17
0.57
0.20
0.61
0.28
0.63
0.28
0.51
0.19
0.55
0.20
0.71
0.24
0.74
0.32
0.76
0.32
0.61
0.22
0.69
0.24
0.62
0.19
0.59
0.23
0.60
0.24
0.53
0.17
0.61
0.19
0.72
0.22
0.72
0.27
0.72
0.27
0.62
0.20
0.70
0.21
0.75
0.22
0.73
0.27
0.74
0.28
0.63
0.20
0.74
0.22
0.70
0.21
0.70
0.26
0.71
0.27
0.60
0.19
0.69
0.21
0.66
0.20
0.66
0.25
0.67
0.26
0.56
0.18
0.65
0.20
0.63
0.20
0.62
0.24
0.63
0.25
0.52
0.17
0.63
0.20
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/239)

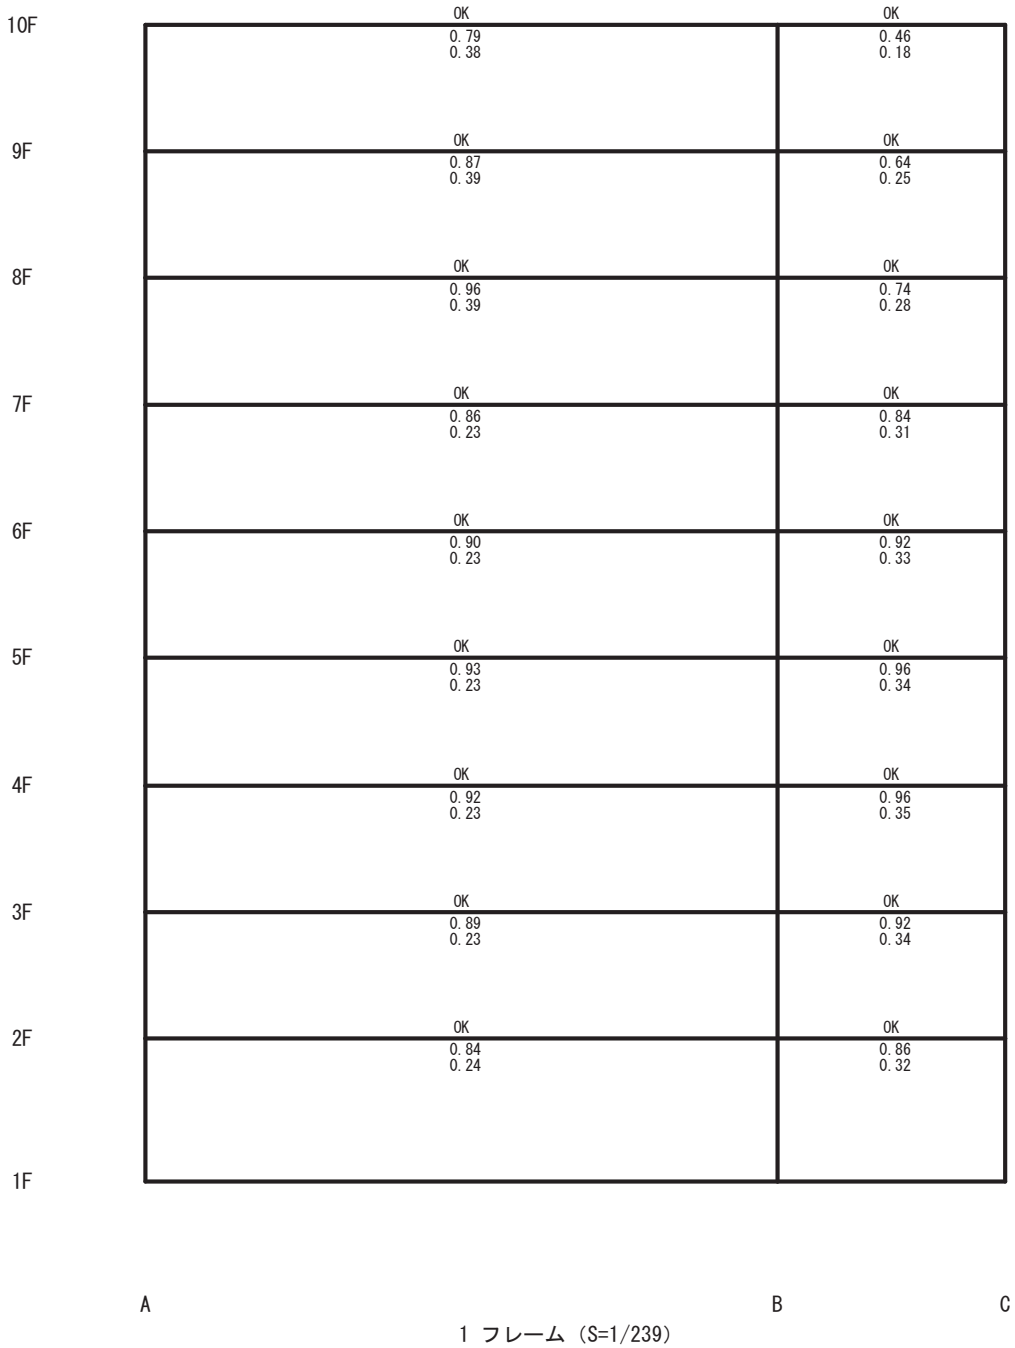
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.79
0.38
OK
0.46
0.18
OK
0.87
0.39
OK
0.64
0.25
OK
0.96
0.39
OK
0.74
0.28
OK
0.86
0.23
OK
0.84
0.31
OK
0.90
0.23
OK
0.92
0.33
OK
0.93
0.23
OK
0.96
0.34
OK
0.92
0.23
OK
0.96
0.35
OK
0.89
0.23
OK
0.92
0.34
OK
0.84
0.24
OK
0.86
0.32
A
B
C


1 フレーム (S=1/239)

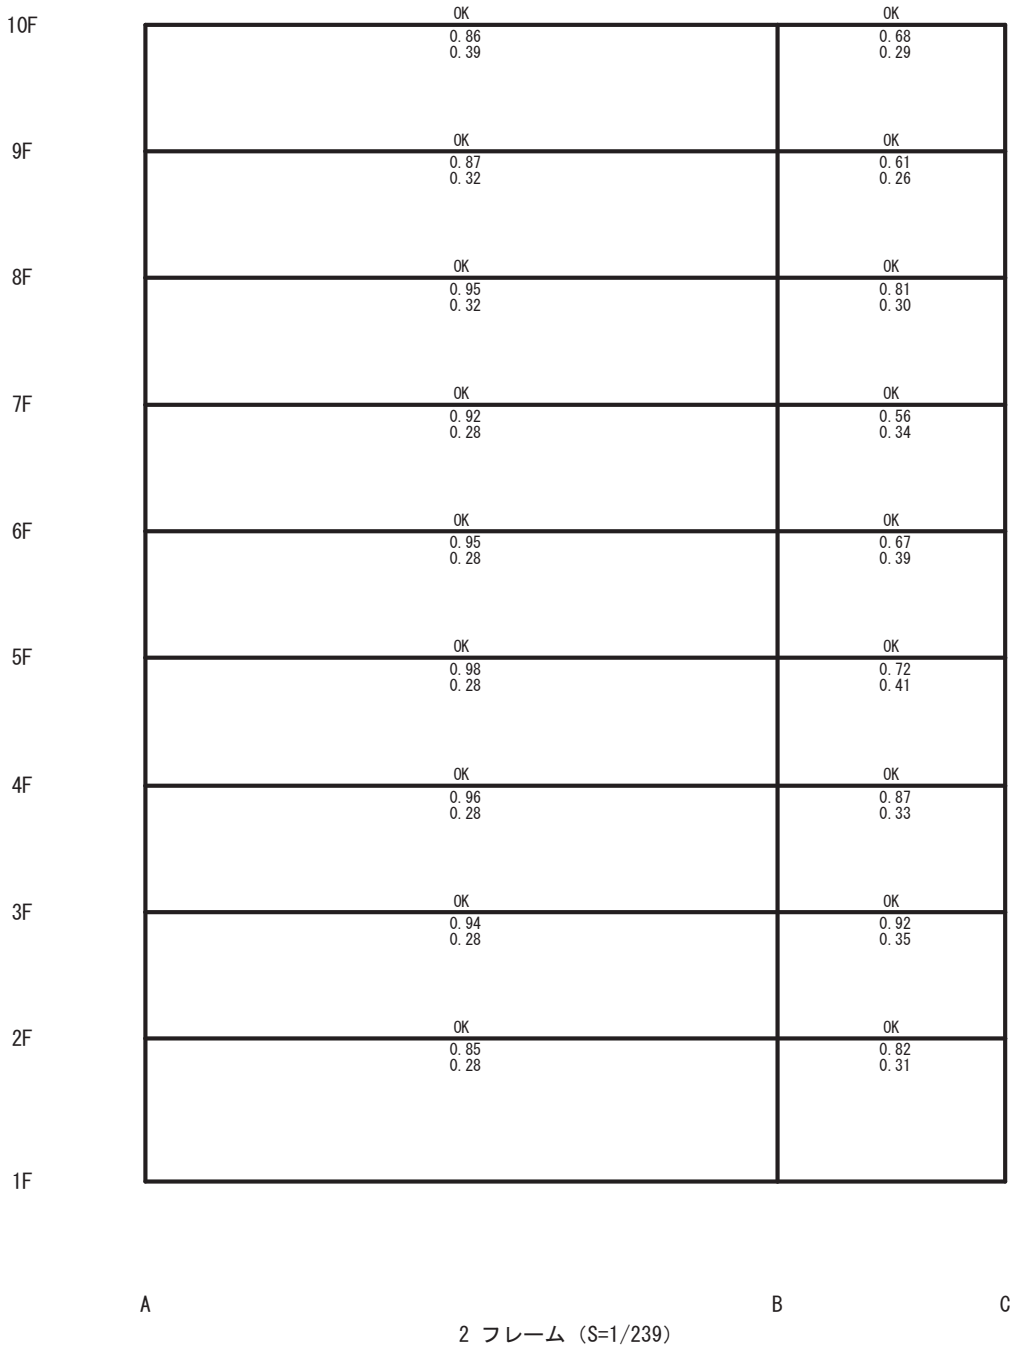
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.86
0.39
OK
0.68
0.29
OK
0.87
0.32
OK
0.61
0.26
OK
0.95
0.32
OK
0.81
0.30
OK
0.92
0.28
OK
0.56
0.34
OK
0.95
0.28
OK
0.67
0.39
OK
0.98
0.28
OK
0.72
0.41
OK
0.96
0.28
OK
0.87
0.33
OK
0.94
0.28
OK
0.92
0.35
OK
0.85
0.28
OK
0.82
0.31
A
B
C


2 フレーム (S=1/239)

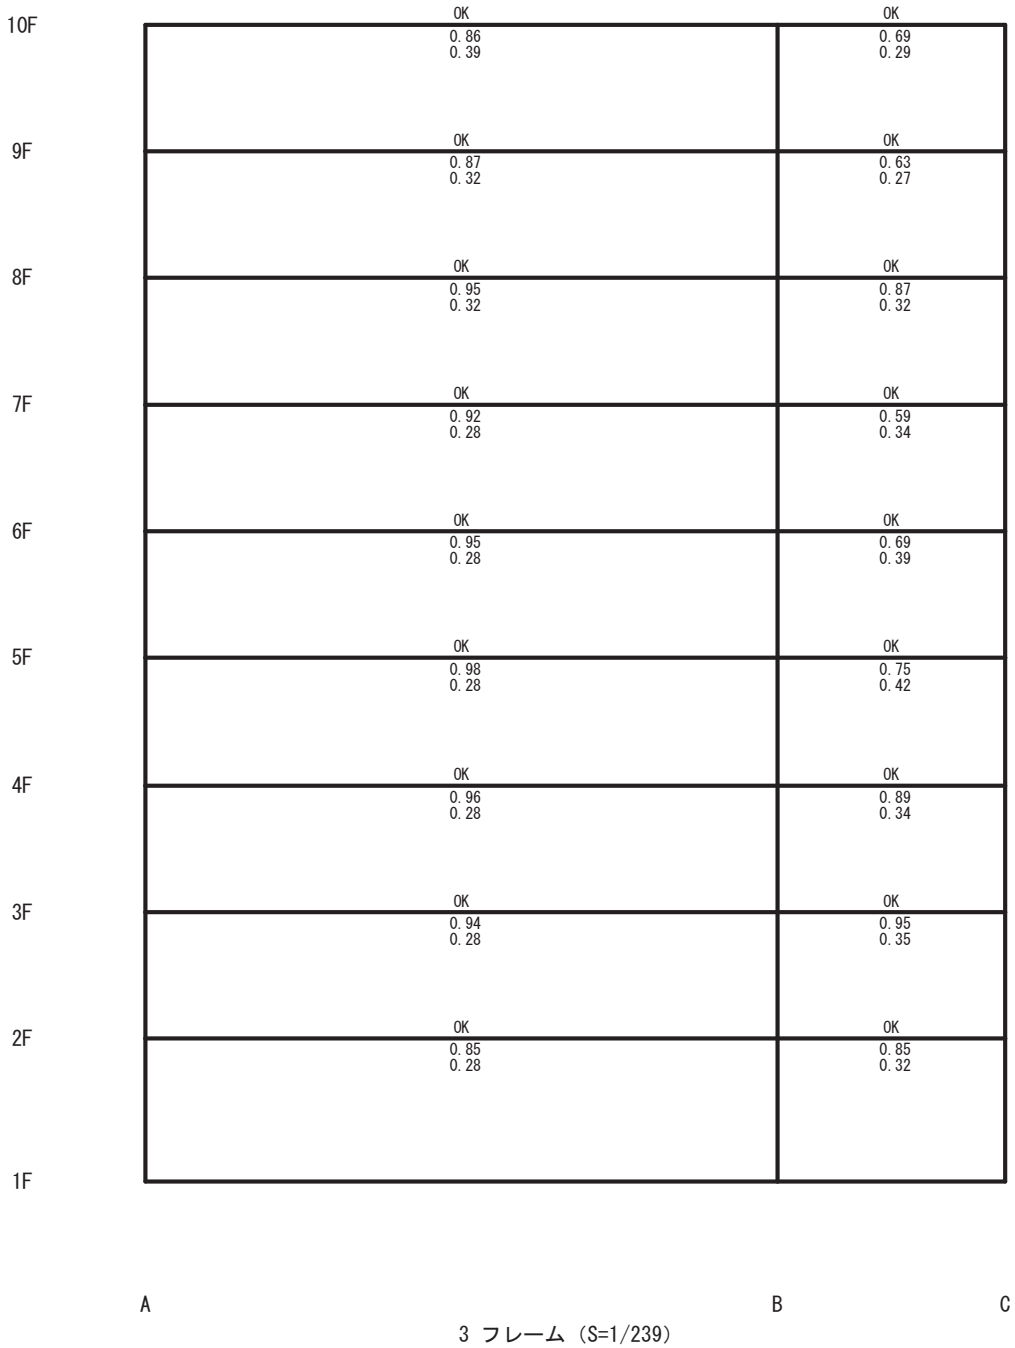
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.86
0.39
OK
0.69
0.29
OK
0.87
0.32
OK
0.63
0.27
OK
0.95
0.32
OK
0.87
0.32
OK
0.92
0.28
OK
0.59
0.34
OK
0.95
0.28
OK
0.69
0.39
OK
0.98
0.28
OK
0.75
0.42
OK
0.96
0.28
OK
0.89
0.34
OK
0.94
0.28
OK
0.95
0.35
OK
0.85
0.28
OK
0.85
0.32
A
B
C


3 フレーム (S=1/239)

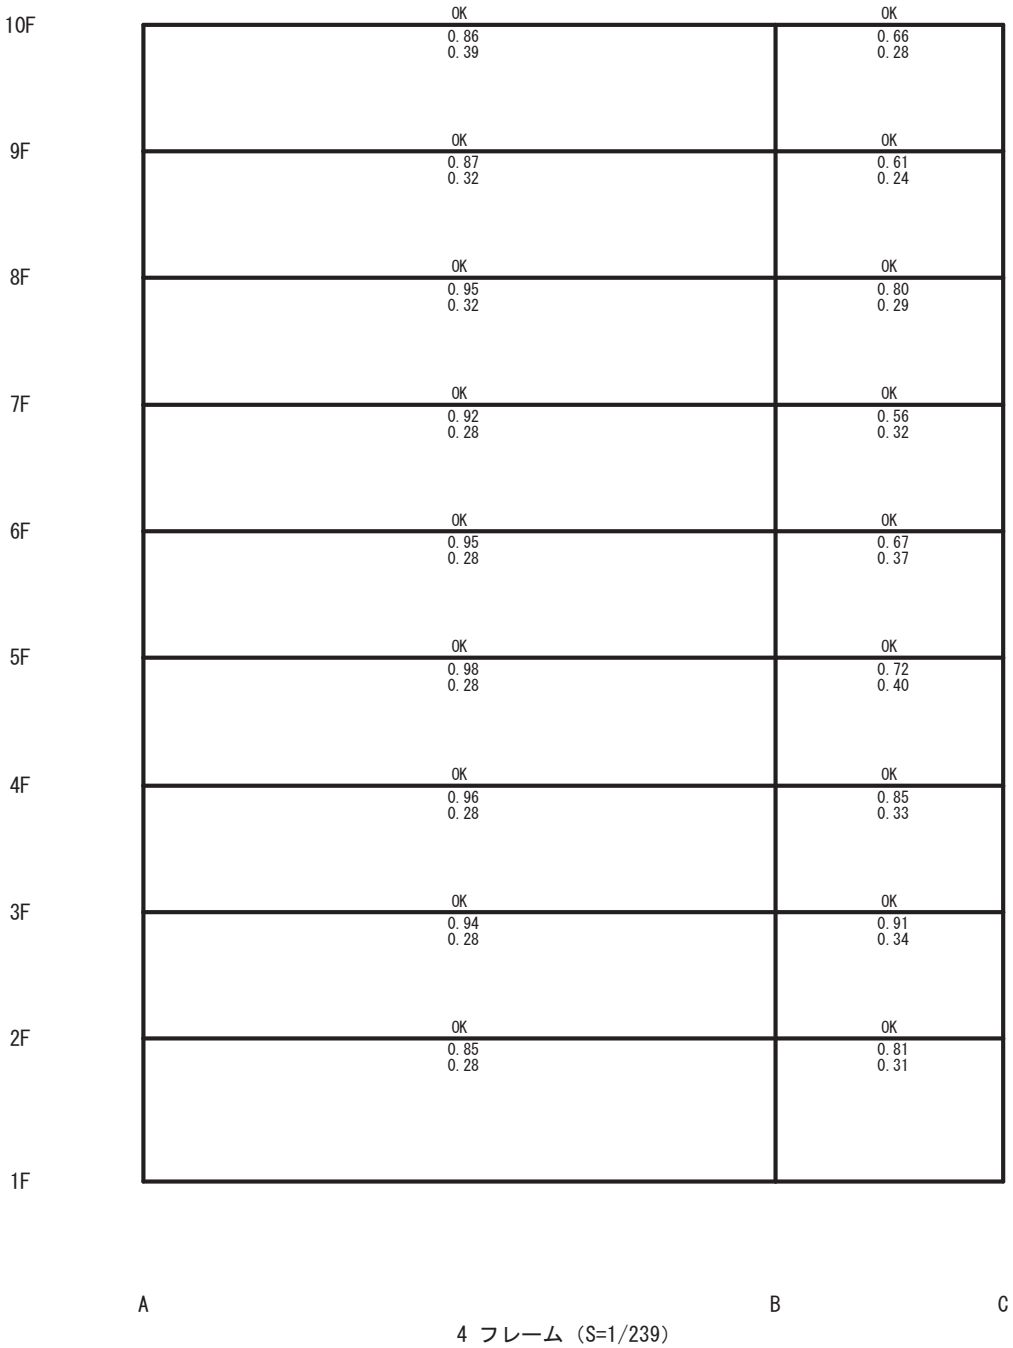
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.86
0.39
OK
0.66
0.28
OK
0.87
0.32
OK
0.61
0.24
OK
0.95
0.32
OK
0.80
0.29
OK
0.92
0.28
OK
0.56
0.32
OK
0.95
0.28
OK
0.67
0.37
OK
0.98
0.28
OK
0.72
0.40
OK
0.96
0.28
OK
0.85
0.33
OK
0.94
0.28
OK
0.91
0.34
OK
0.85
0.28
OK
0.81
0.31
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

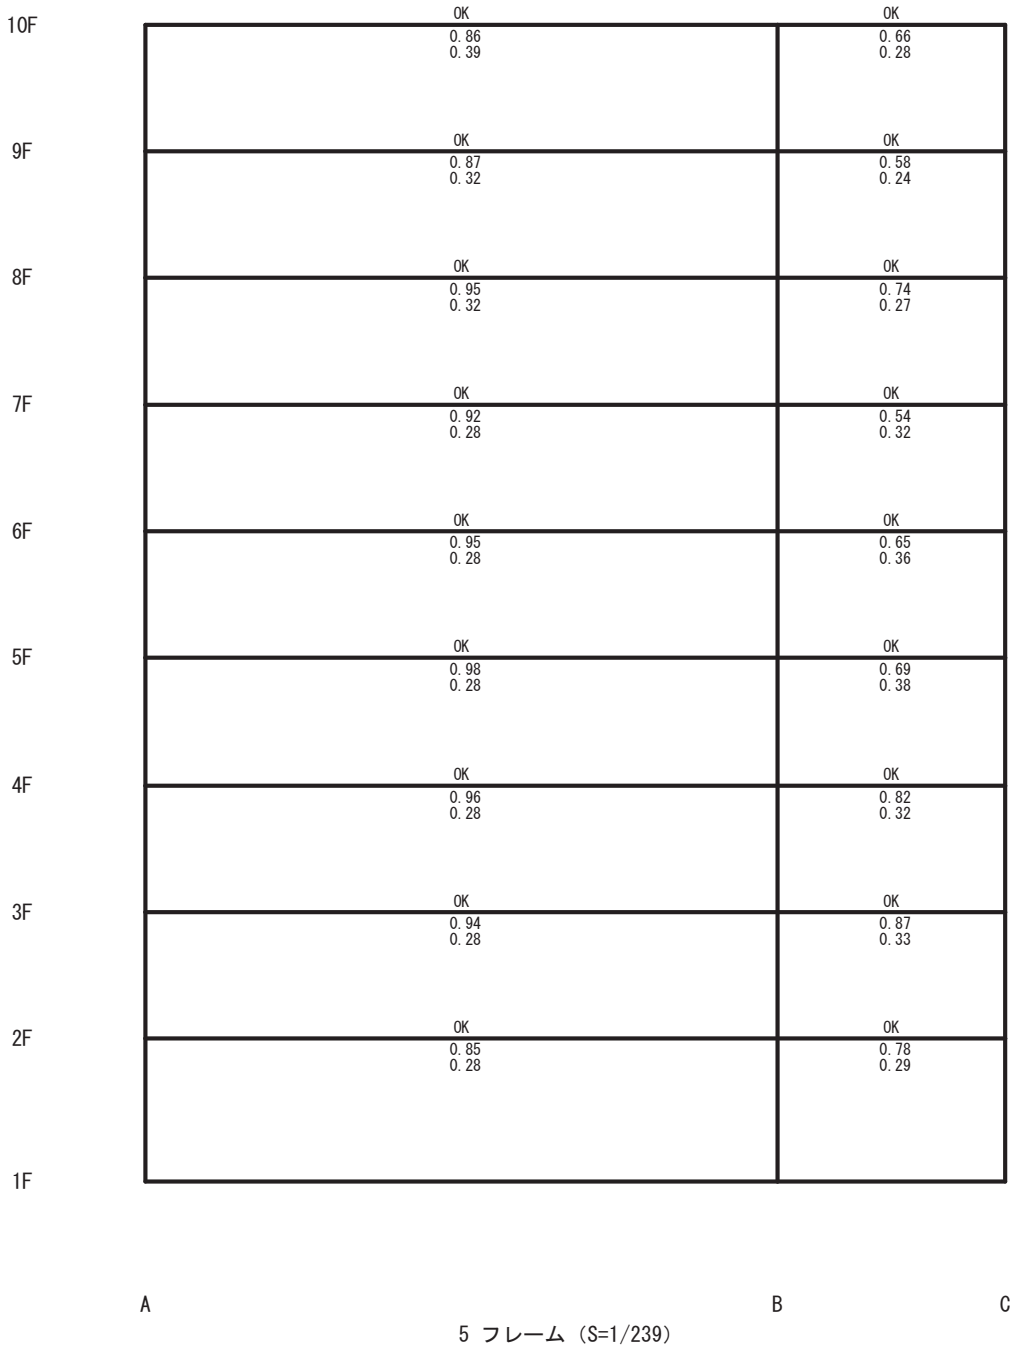
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.86
0.39
OK
0.66
0.28
OK
0.87
0.32
OK
0.58
0.24
OK
0.95
0.32
OK
0.74
0.27
OK
0.92
0.28
OK
0.54
0.32
OK
0.95
0.28
OK
0.65
0.36
OK
0.98
0.28
OK
0.69
0.38
OK
0.96
0.28
OK
0.82
0.32
OK
0.94
0.28
OK
0.87
0.33
OK
0.85
0.28
OK
0.78
0.29
A
B
C

5 フレーム (S=1/239)

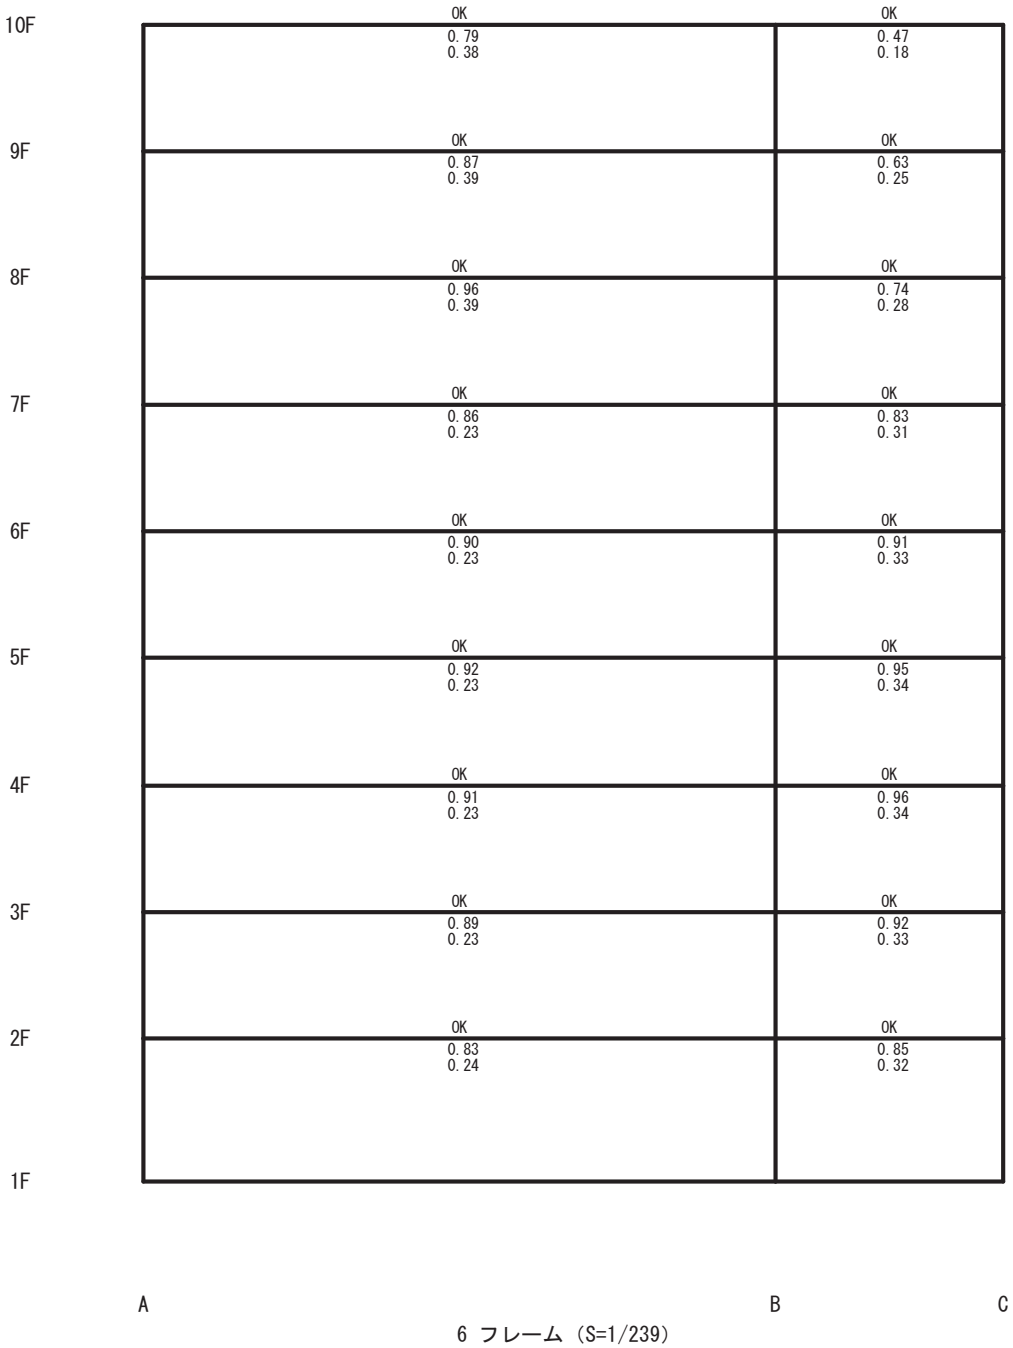


6 フレーム (S=1/239)


A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）


判定 最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

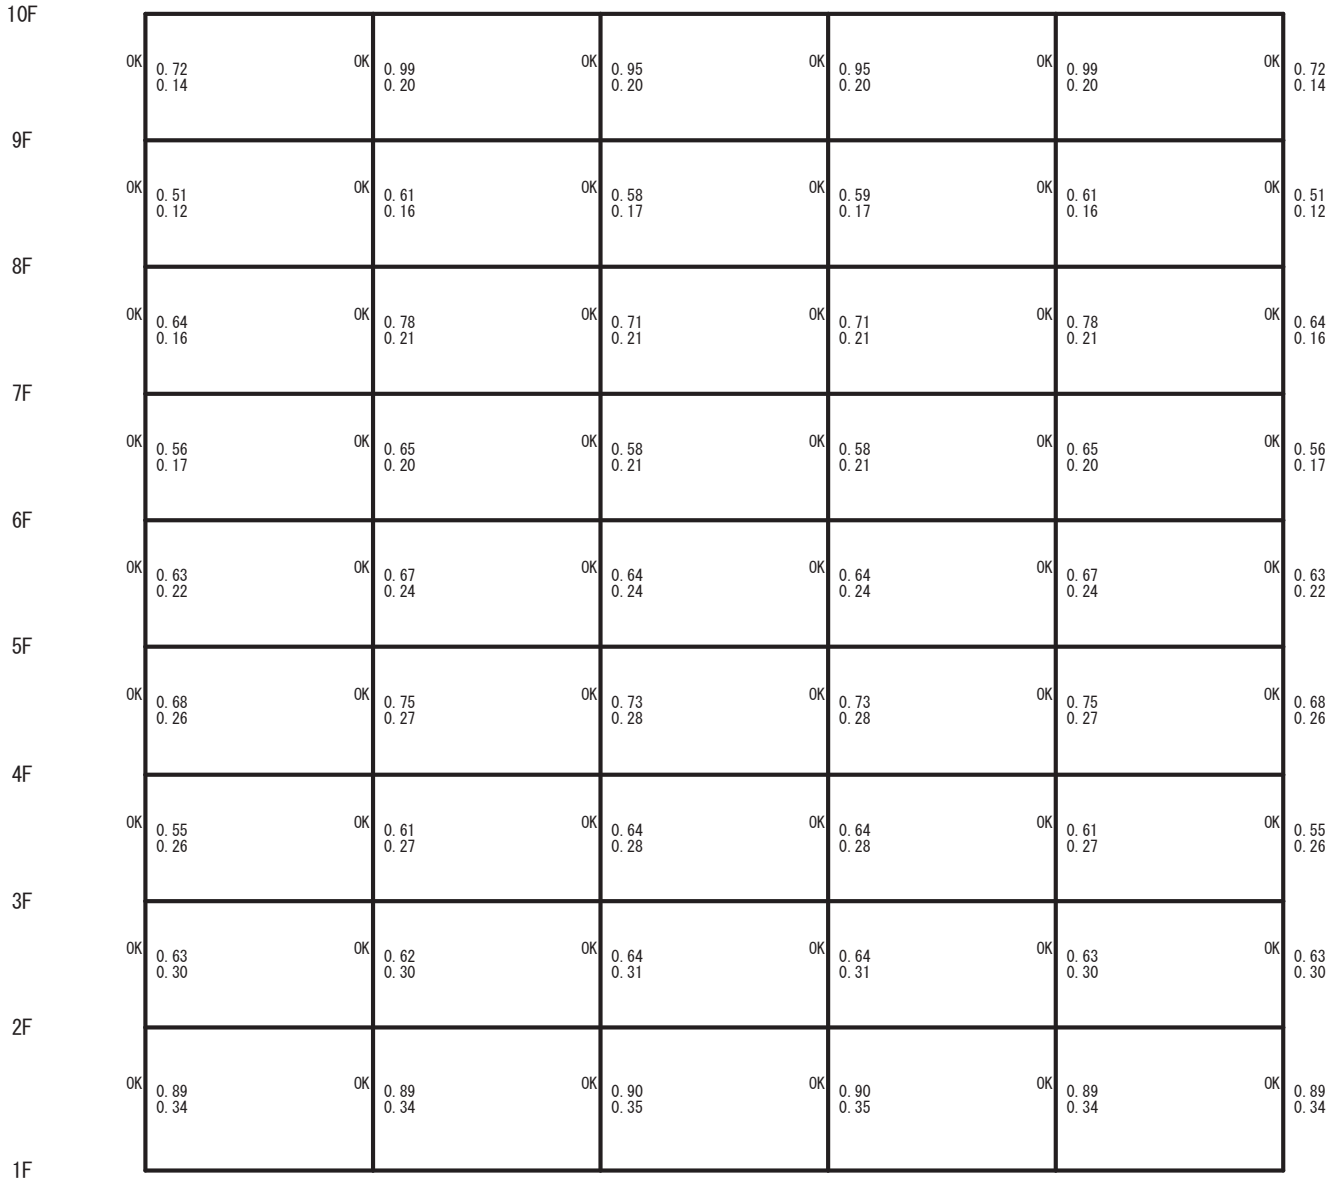
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.72 0.14 OK
OK 0.99 0.20 OK
OK 0.95 0.20 OK
OK 0.95 0.20 OK
OK 0.99 0.20 OK
OK 0.72 0.14 OK
OK 0.51 0.12 OK
OK 0.61 0.16 OK
OK 0.58 0.17 OK
OK 0.59 0.17 OK
OK 0.61 0.16 OK
OK 0.51 0.12 OK
OK 0.64 0.16 OK
OK 0.78 0.21 OK
OK 0.71 0.21 OK
OK 0.71 0.21 OK
OK 0.78 0.21 OK
OK 0.64 0.16 OK
OK 0.56 0.17 OK
OK 0.65 0.20 OK
OK 0.58 0.21 OK
OK 0.58 0.21 OK
OK 0.65 0.20 OK
OK 0.56 0.17 OK
OK 0.63 0.22 OK
OK 0.67 0.24 OK
OK 0.64 0.24 OK
OK 0.64 0.24 OK
OK 0.67 0.24 OK
OK 0.63 0.22 OK
OK 0.68 0.26 OK
OK 0.75 0.27 OK
OK 0.73 0.28 OK
OK 0.73 0.28 OK
OK 0.75 0.27 OK
OK 0.68 0.26 OK
OK 0.55 0.26 OK
OK 0.61 0.27 OK
OK 0.64 0.28 OK
OK 0.64 0.28 OK
OK 0.61 0.27 OK
OK 0.55 0.26 OK
OK 0.63 0.30 OK
OK 0.62 0.30 OK
OK 0.64 0.31 OK
OK 0.64 0.31 OK
OK 0.63 0.30 OK
OK 0.63 0.30 OK
OK 0.89 0.34 OK
OK 0.89 0.34 OK
OK 0.90 0.35 OK
OK 0.90 0.35 OK
OK 0.89 0.34 OK
OK 0.89 0.34 OK
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

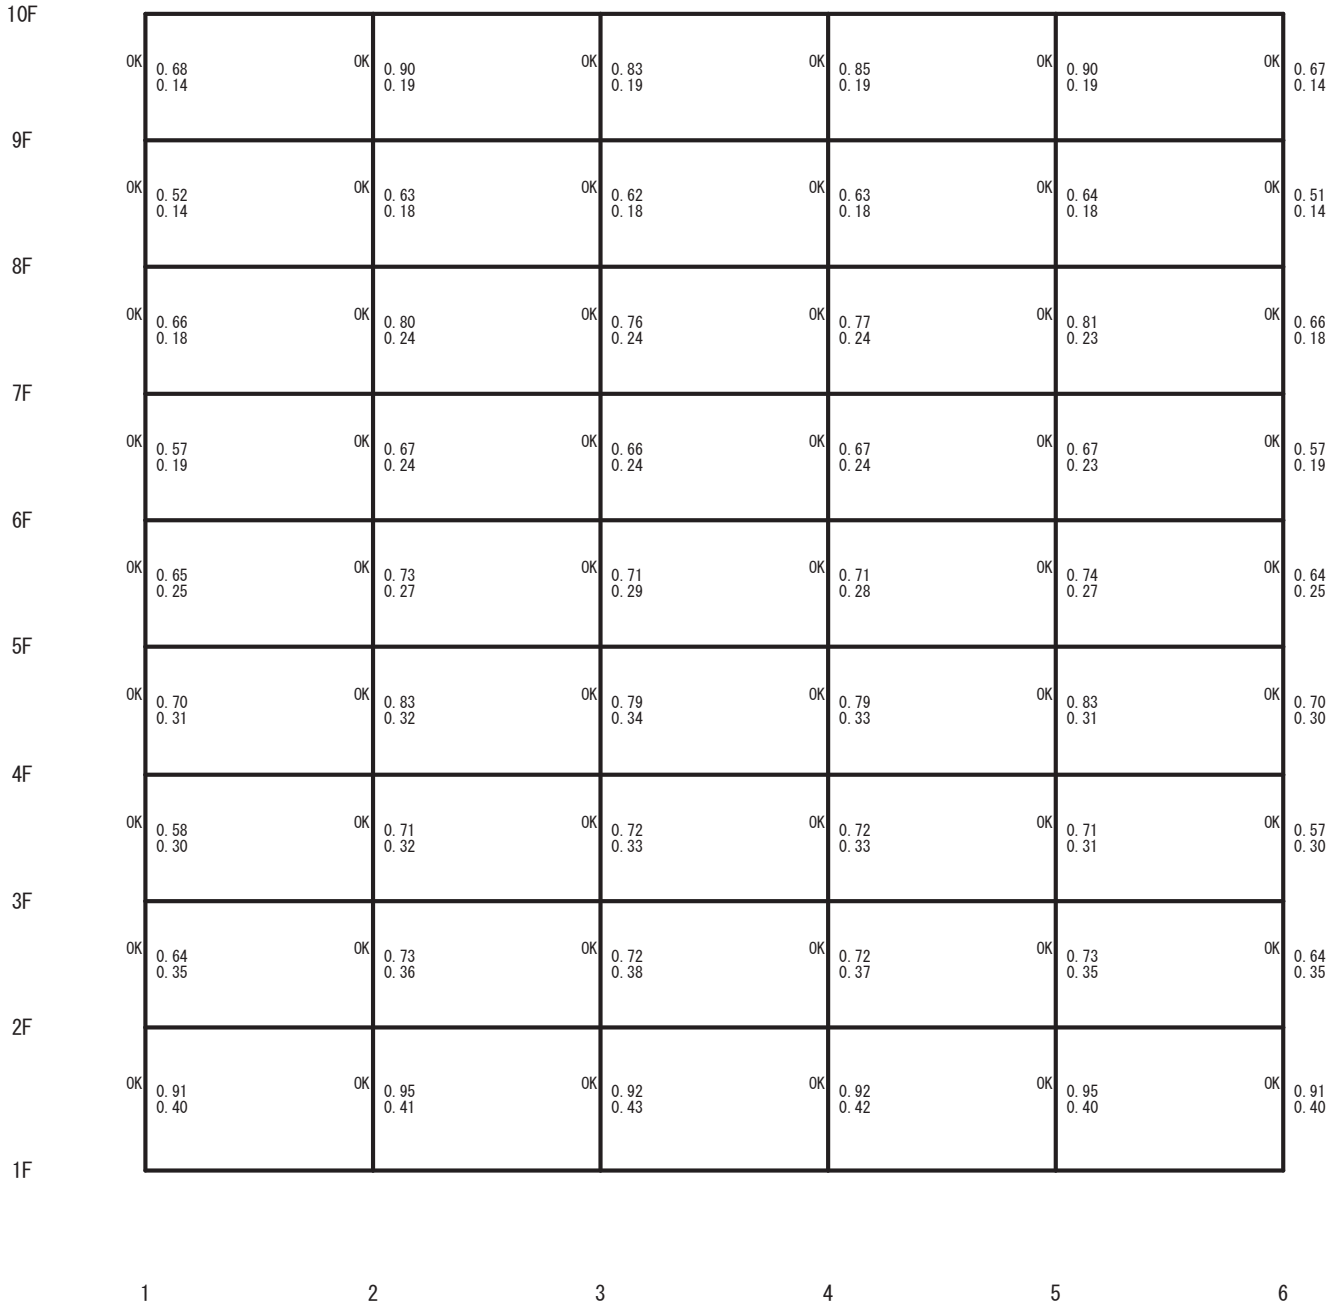
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.68 0.14 OK
OK 0.90 0.19 OK
OK 0.83 0.19 OK
OK 0.85 0.19 OK
OK 0.90 0.19 OK
OK 0.67 0.14
OK 0.52 0.14 OK
OK 0.63 0.18 OK
OK 0.62 0.18 OK
OK 0.63 0.18 OK
OK 0.64 0.18 OK
OK 0.51 0.14
OK 0.66 0.18 OK
OK 0.80 0.24 OK
OK 0.76 0.24 OK
OK 0.77 0.24 OK
OK 0.81 0.23 OK
OK 0.66 0.18
OK 0.57 0.19 OK
OK 0.67 0.24 OK
OK 0.66 0.24 OK
OK 0.67 0.24 OK
OK 0.67 0.23 OK
OK 0.57 0.19
OK 0.65 0.25 OK
OK 0.73 0.27 OK
OK 0.71 0.29 OK
OK 0.71 0.28 OK
OK 0.74 0.27 OK
OK 0.64 0.25
OK 0.70 0.31 OK
OK 0.83 0.32 OK
OK 0.79 0.34 OK
OK 0.79 0.33 OK
OK 0.83 0.31 OK
OK 0.70 0.30
OK 0.58 0.30 OK
OK 0.71 0.32 OK
OK 0.72 0.33 OK
OK 0.72 0.33 OK
OK 0.71 0.31 OK
OK 0.57 0.30
OK 0.64 0.35 OK
OK 0.73 0.36 OK
OK 0.72 0.38 OK
OK 0.72 0.37 OK
OK 0.73 0.35 OK
OK 0.64 0.35
OK 0.91 0.40 OK
OK 0.95 0.41 OK
OK 0.92 0.43 OK
OK 0.92 0.42 OK
OK 0.95 0.40 OK
OK 0.91 0.40
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

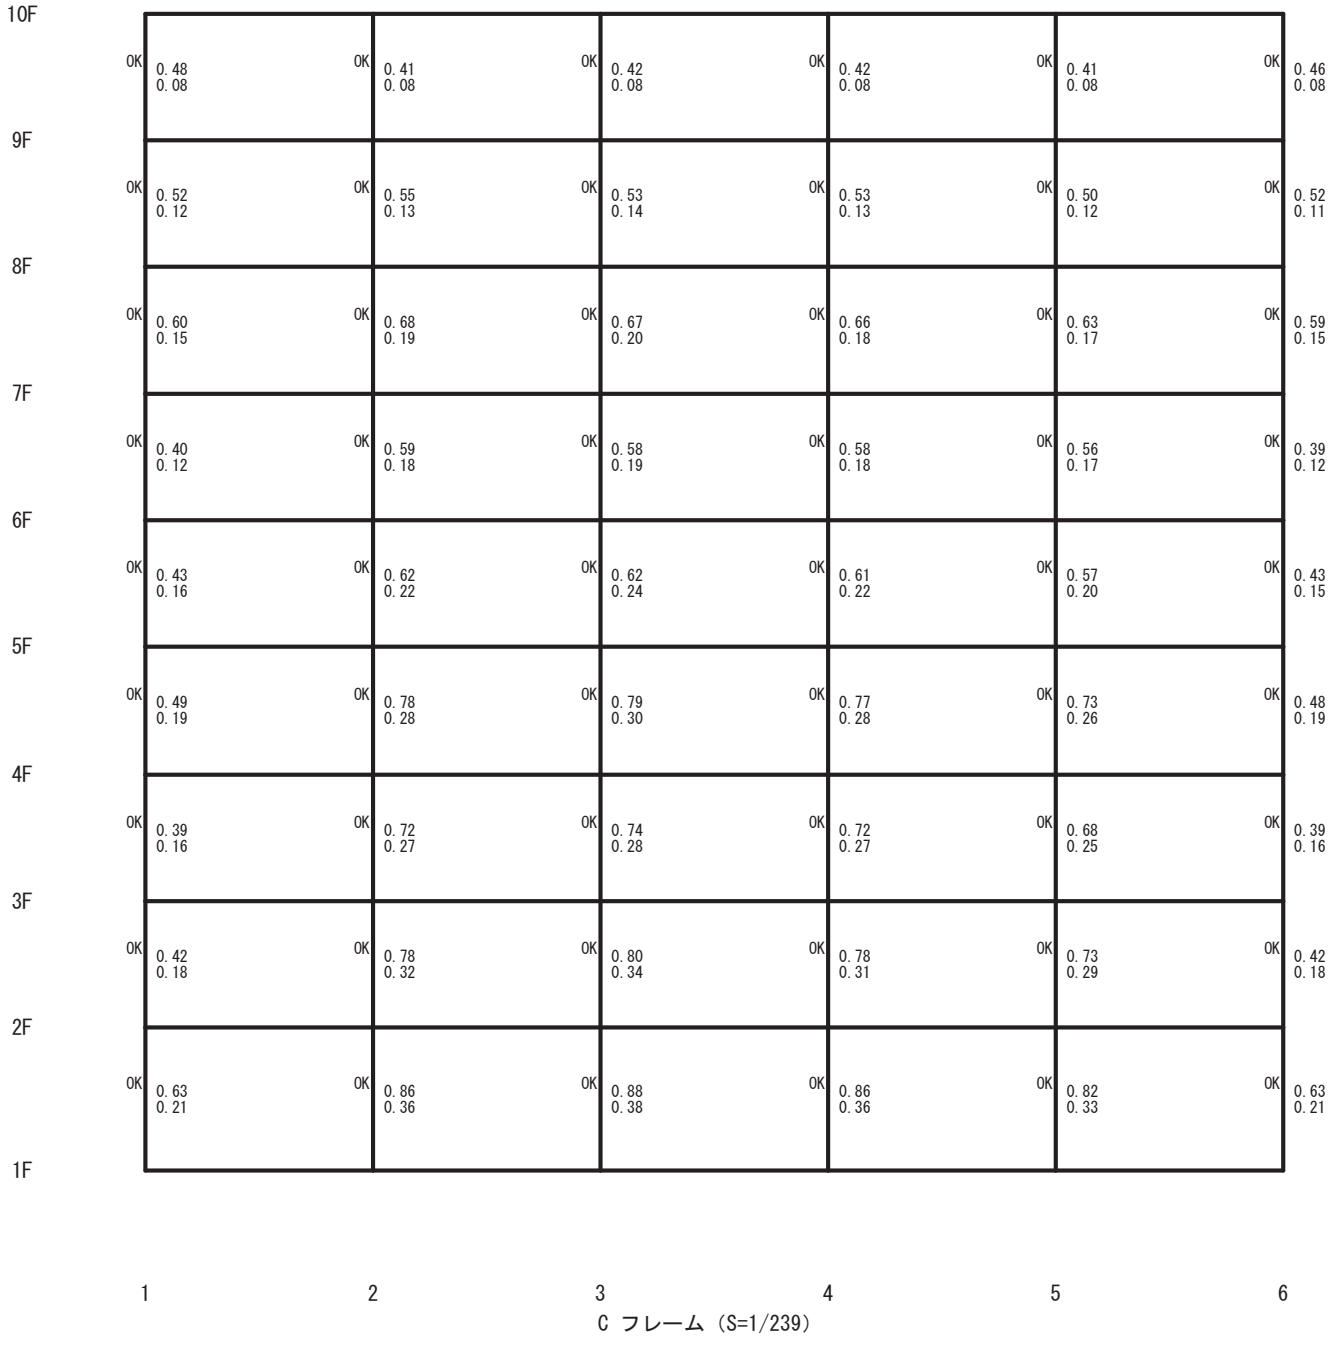
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.48 0.08 OK
OK 0.41 0.08 OK
OK 0.42 0.08 OK
OK 0.42 0.08 OK
OK 0.41 0.08 OK
0.46 0.08
OK 0.52 0.12 OK
OK 0.55 0.13 OK
OK 0.53 0.14 OK
OK 0.53 0.13 OK
OK 0.50 0.12 OK
0.52 0.11
OK 0.60 0.15 OK
OK 0.68 0.19 OK
OK 0.67 0.20 OK
OK 0.66 0.18 OK
OK 0.63 0.17 OK
0.59 0.15
OK 0.40 0.12 OK
OK 0.59 0.18 OK
OK 0.58 0.19 OK
OK 0.58 0.18 OK
OK 0.56 0.17 OK
0.39 0.12
OK 0.43 0.16 OK
OK 0.62 0.22 OK
OK 0.62 0.24 OK
OK 0.61 0.22 OK
OK 0.57 0.20 OK
0.43 0.15
OK 0.49 0.19 OK
OK 0.78 0.28 OK
OK 0.79 0.30 OK
OK 0.77 0.28 OK
OK 0.73 0.26 OK
0.48 0.19
OK 0.39 0.16 OK
OK 0.72 0.27 OK
OK 0.74 0.28 OK
OK 0.72 0.27 OK
OK 0.68 0.25 OK
0.39 0.16
OK 0.42 0.18 OK
OK 0.78 0.32 OK
OK 0.80 0.34 OK
OK 0.78 0.31 OK
OK 0.73 0.29 OK
0.42 0.18
OK 0.63 0.21 OK
OK 0.86 0.36 OK
OK 0.88 0.38 OK
OK 0.86 0.36 OK
OK 0.82 0.33 OK
0.63 0.21
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.080(秒)	1.080(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.872 (Rt = 0.872)	Ci = 0.872 (Rt = 0.872)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	9021.92	9021.92	2.093	18880.21	2.400
9F	7943.80	16965.72	1.700	28842.67	1.950
8F	7943.80	24909.52	1.490	37118.86	1.709
7F	8096.71	33006.22	1.341	44262.25	1.538
6F	8144.40	41150.62	1.223	50316.56	1.402
5F	8144.40	49295.02	1.123	55333.99	1.287
4F	8246.47	57541.49	1.033	59417.61	1.184
3F	8290.11	65831.60	0.950	62551.76	1.090
2F	8449.44	74281.04	0.872	64773.07	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	9021.92	9021.92	2.093	18880.21	2.400
9F	7943.80	16965.72	1.700	28842.67	1.950
8F	7943.80	24909.52	1.490	37118.86	1.709
7F	8096.71	33006.22	1.341	44262.25	1.538
6F	8144.40	41150.62	1.223	50316.56	1.402
5F	8144.40	49295.02	1.123	55333.99	1.287
4F	8246.47	57541.49	1.033	59417.61	1.184
3F	8290.11	65831.60	0.950	62551.76	1.090
2F	8449.44	74281.04	0.872	64773.07	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	9021.92	9021.92	2.093	18880.21	2.400
9F	7943.80	16965.72	1.700	28842.67	1.950
8F	7943.80	24909.52	1.490	37118.86	1.709
7F	8096.71	33006.22	1.341	44262.25	1.538
6F	8144.40	41150.62	1.223	50316.56	1.402
5F	8144.40	49295.02	1.123	55333.99	1.287
4F	8246.47	57541.49	1.033	59417.61	1.184
3F	8290.11	65831.60	0.950	62551.76	1.090
2F	8449.44	74281.04	0.872	64773.07	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	9021.92	9021.92	2.093	18880.21	2.400
9F	7943.80	16965.72	1.700	28842.67	1.950
8F	7943.80	24909.52	1.490	37118.86	1.709
7F	8096.71	33006.22	1.341	44262.25	1.538
6F	8144.40	41150.62	1.223	50316.56	1.402
5F	8144.40	49295.02	1.123	55333.99	1.287
4F	8246.47	57541.49	1.033	59417.61	1.184

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
3F	8290.11	65831.60	0.950	62551.76	1.090
2F	8449.44	74281.04	0.872	64773.07	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
10F		18880.21
	18880.21	
9F		9962.46
	28842.67	
8F		8276.20
	37118.86	
7F		7143.39
	44262.25	
6F		6054.31
	50316.56	
5F		5017.43
	55333.99	
4F		4083.62
	59417.61	
3F		3134.15
	62551.76	
2F		2221.31
	64773.07	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
10F		18880.21
	18880.21	
9F		9962.46
	28842.67	
8F		8276.20
	37118.86	
7F		7143.39
	44262.25	
6F		6054.31
	50316.56	
5F		5017.43
	55333.99	
4F		4083.62
	59417.61	
3F		3134.15
	62551.76	
2F		2221.31
	64773.07	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
10F		18880.21
	18880.21	
9F		9962.46
	28842.67	
8F		8276.20
	37118.86	
7F		7143.39
	44262.25	
6F		6054.31
	50316.56	
5F		5017.43
	55333.99	
4F		4083.62
	59417.61	
3F		3134.15
	62551.76	
2F		2221.31
	64773.07	
1F		0.00


Ｙ方向負加力


層名	層せん断力	外力
10F		18880.21
	18880.21	
9F		9962.46
	28842.67	
8F		8276.20
	37118.86	
7F		7143.39
	44262.25	
6F		6054.31
	50316.56	
5F		5017.43
	55333.99	
4F		4083.62
	59417.61	
3F		3134.15
	62551.76	
2F		2221.31
	64773.07	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果


U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

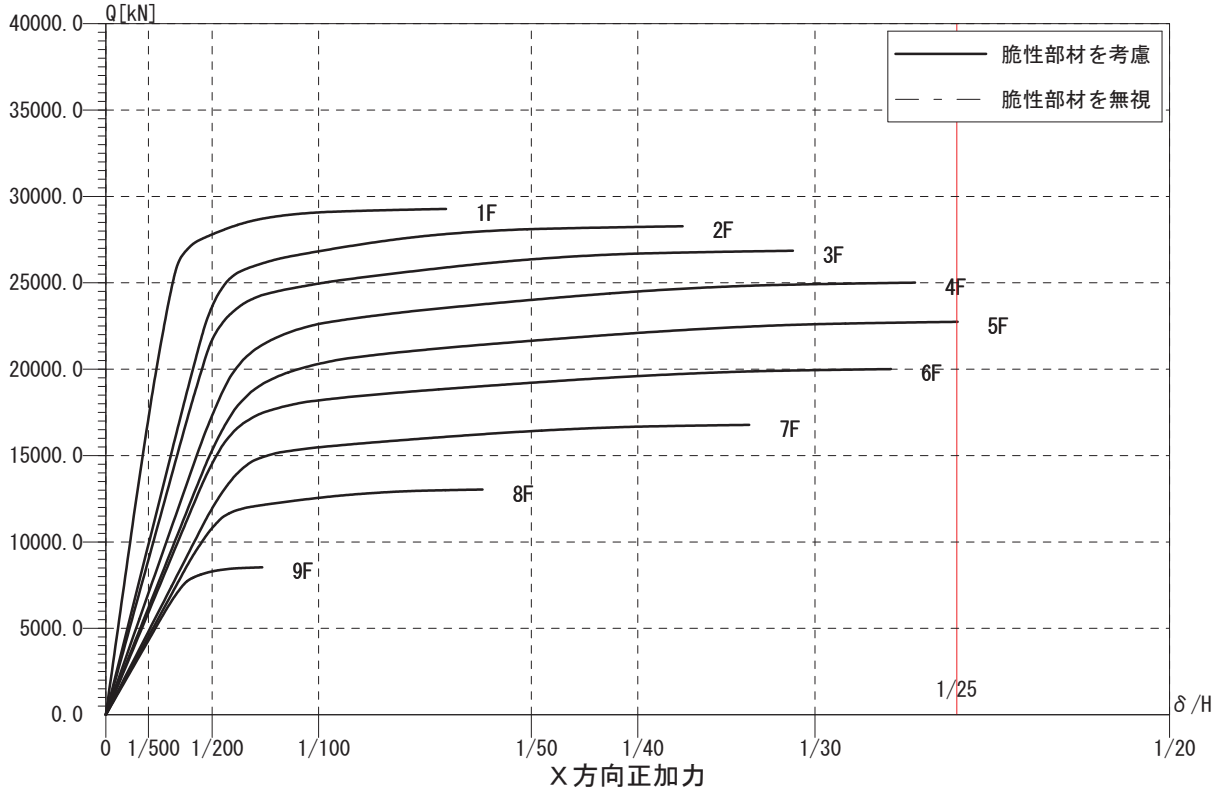


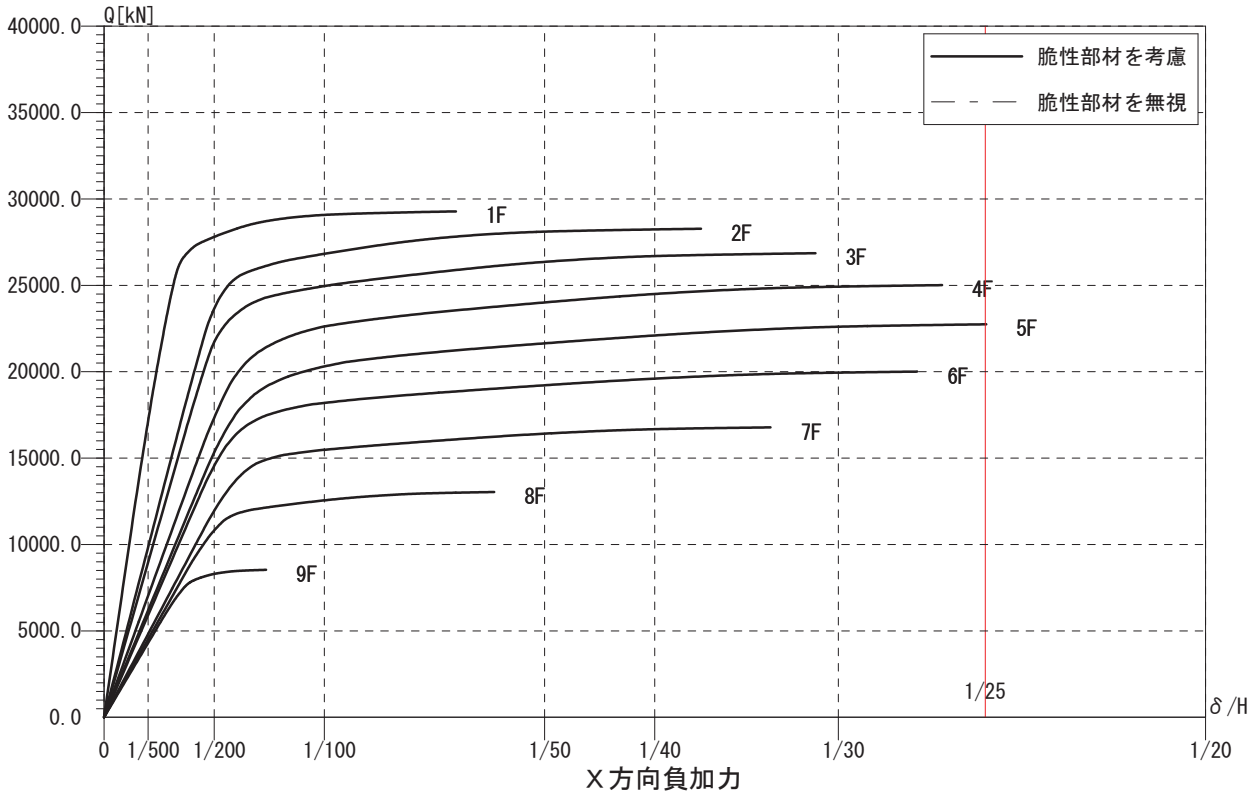

X方向負加力

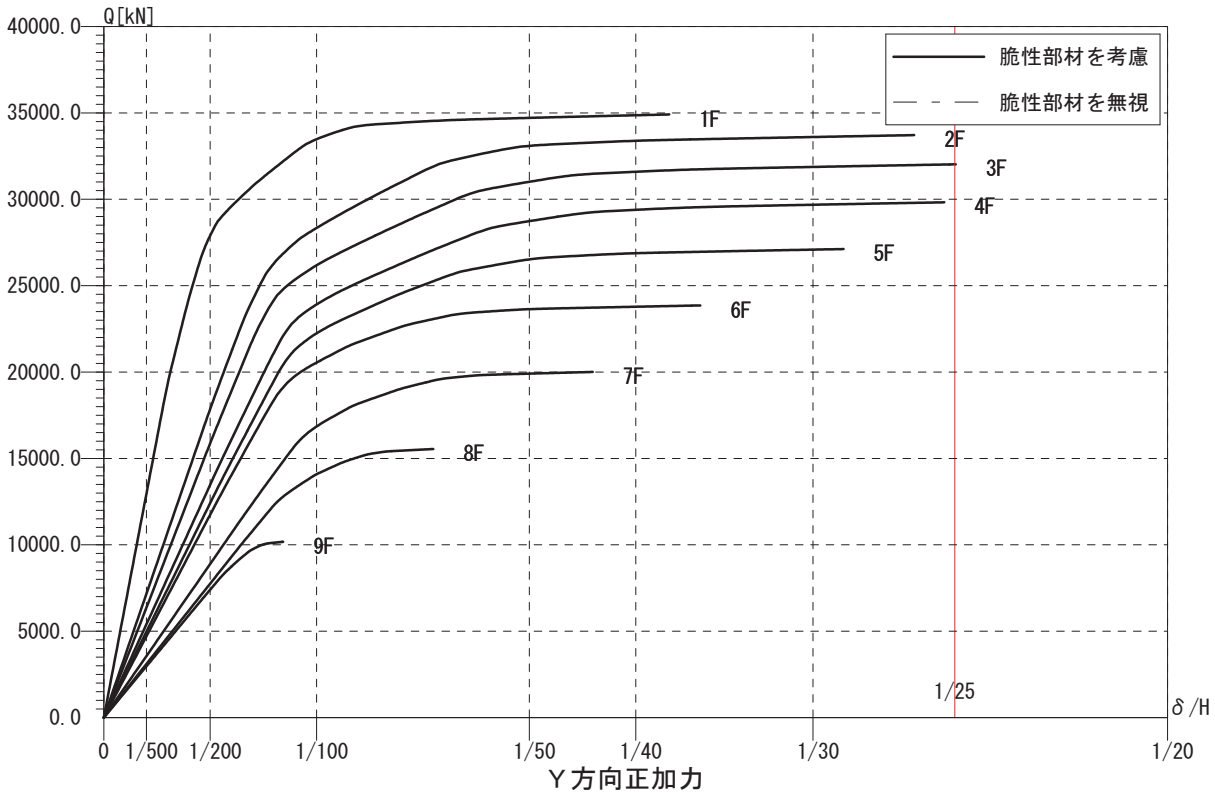


Y方向正加力

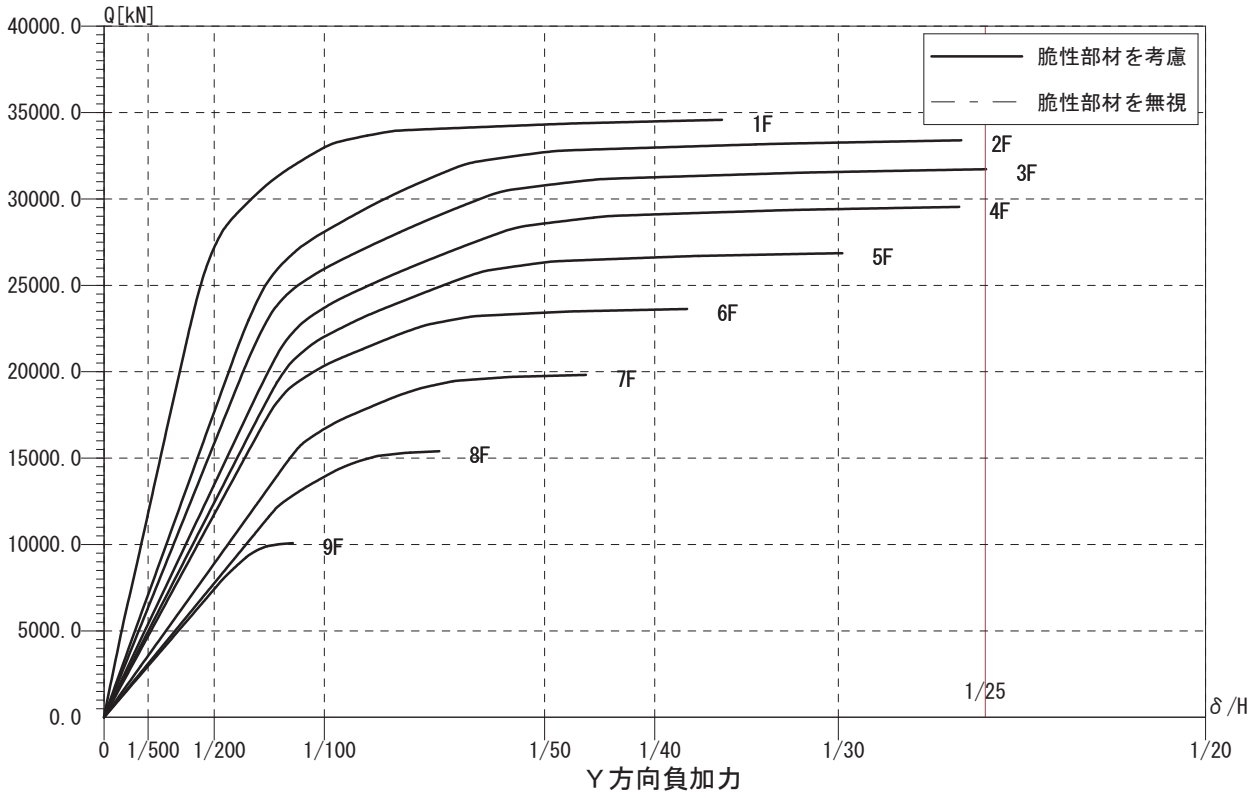

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）


U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

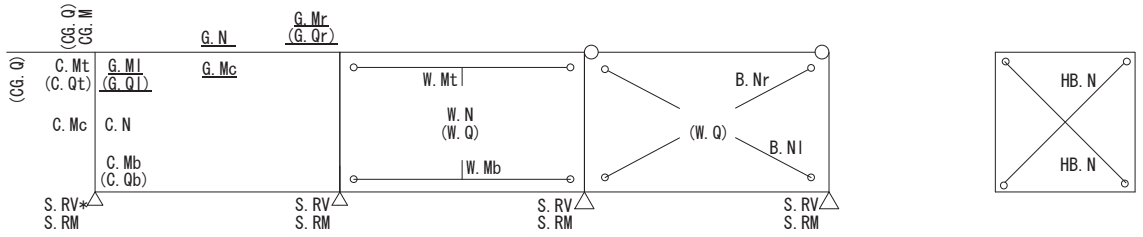


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ ：水平荷重時浮き上がり）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)		（ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

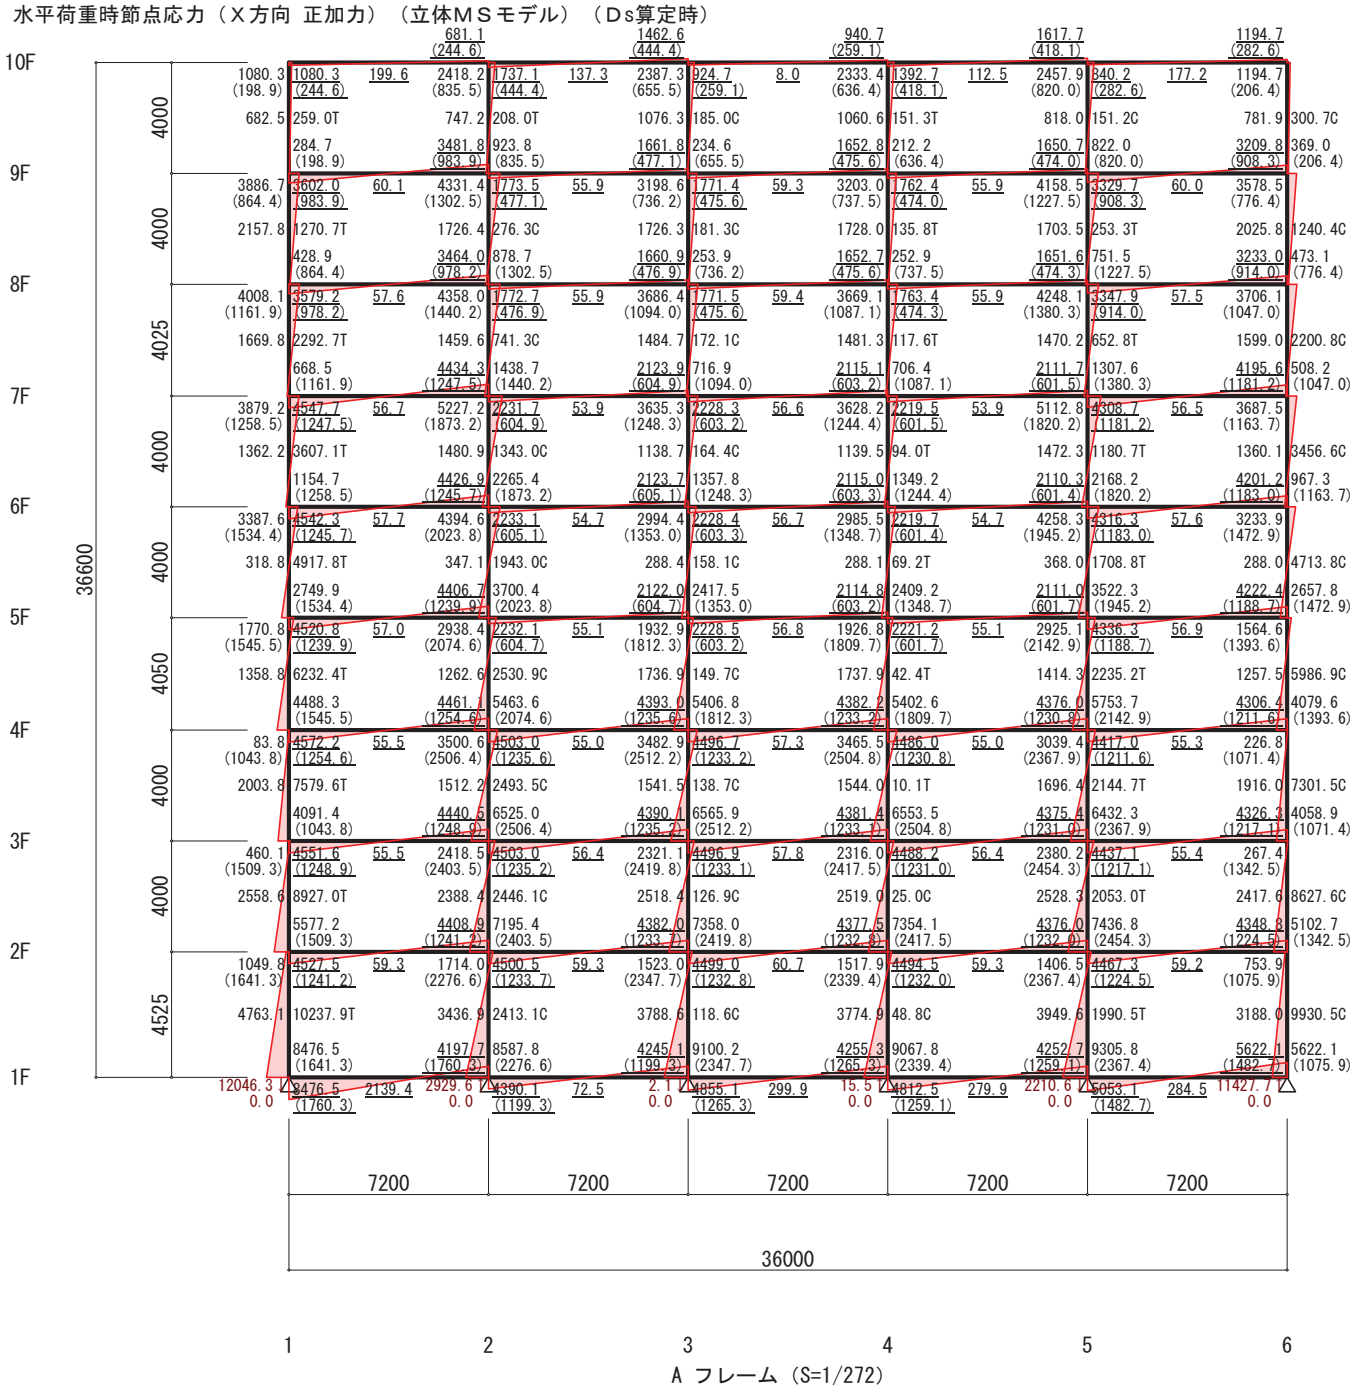


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

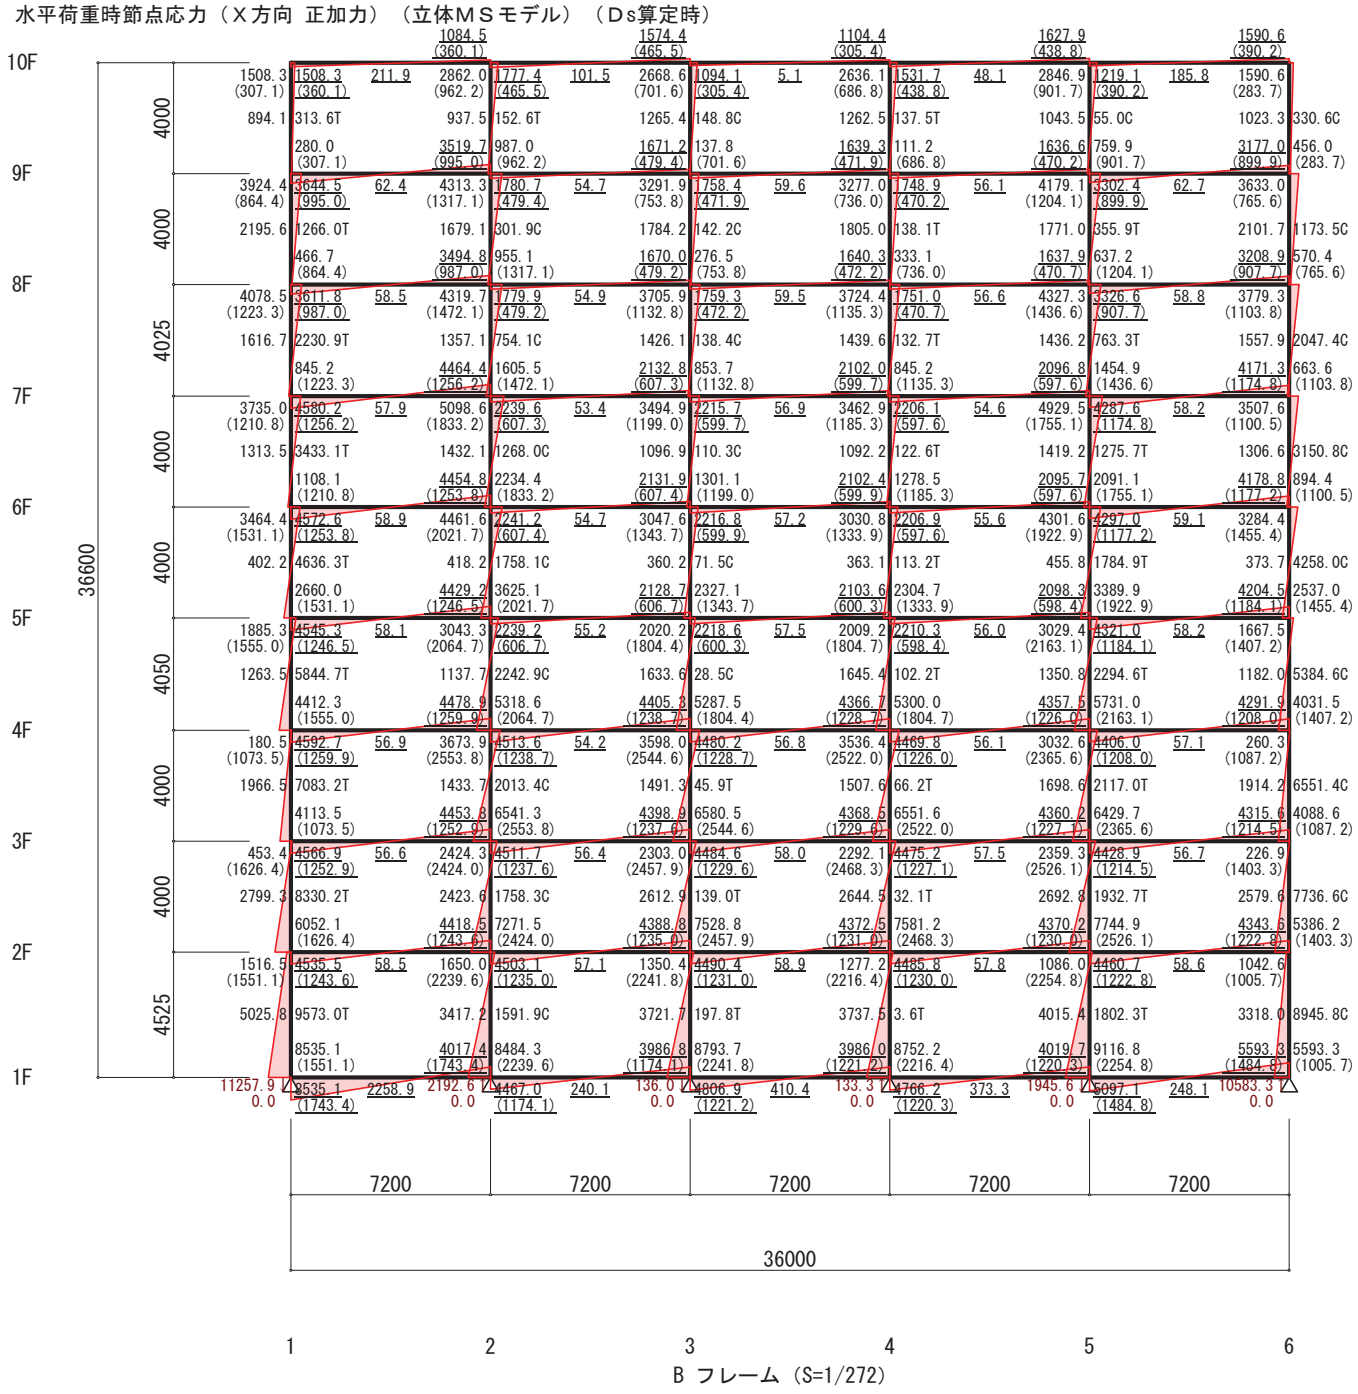


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

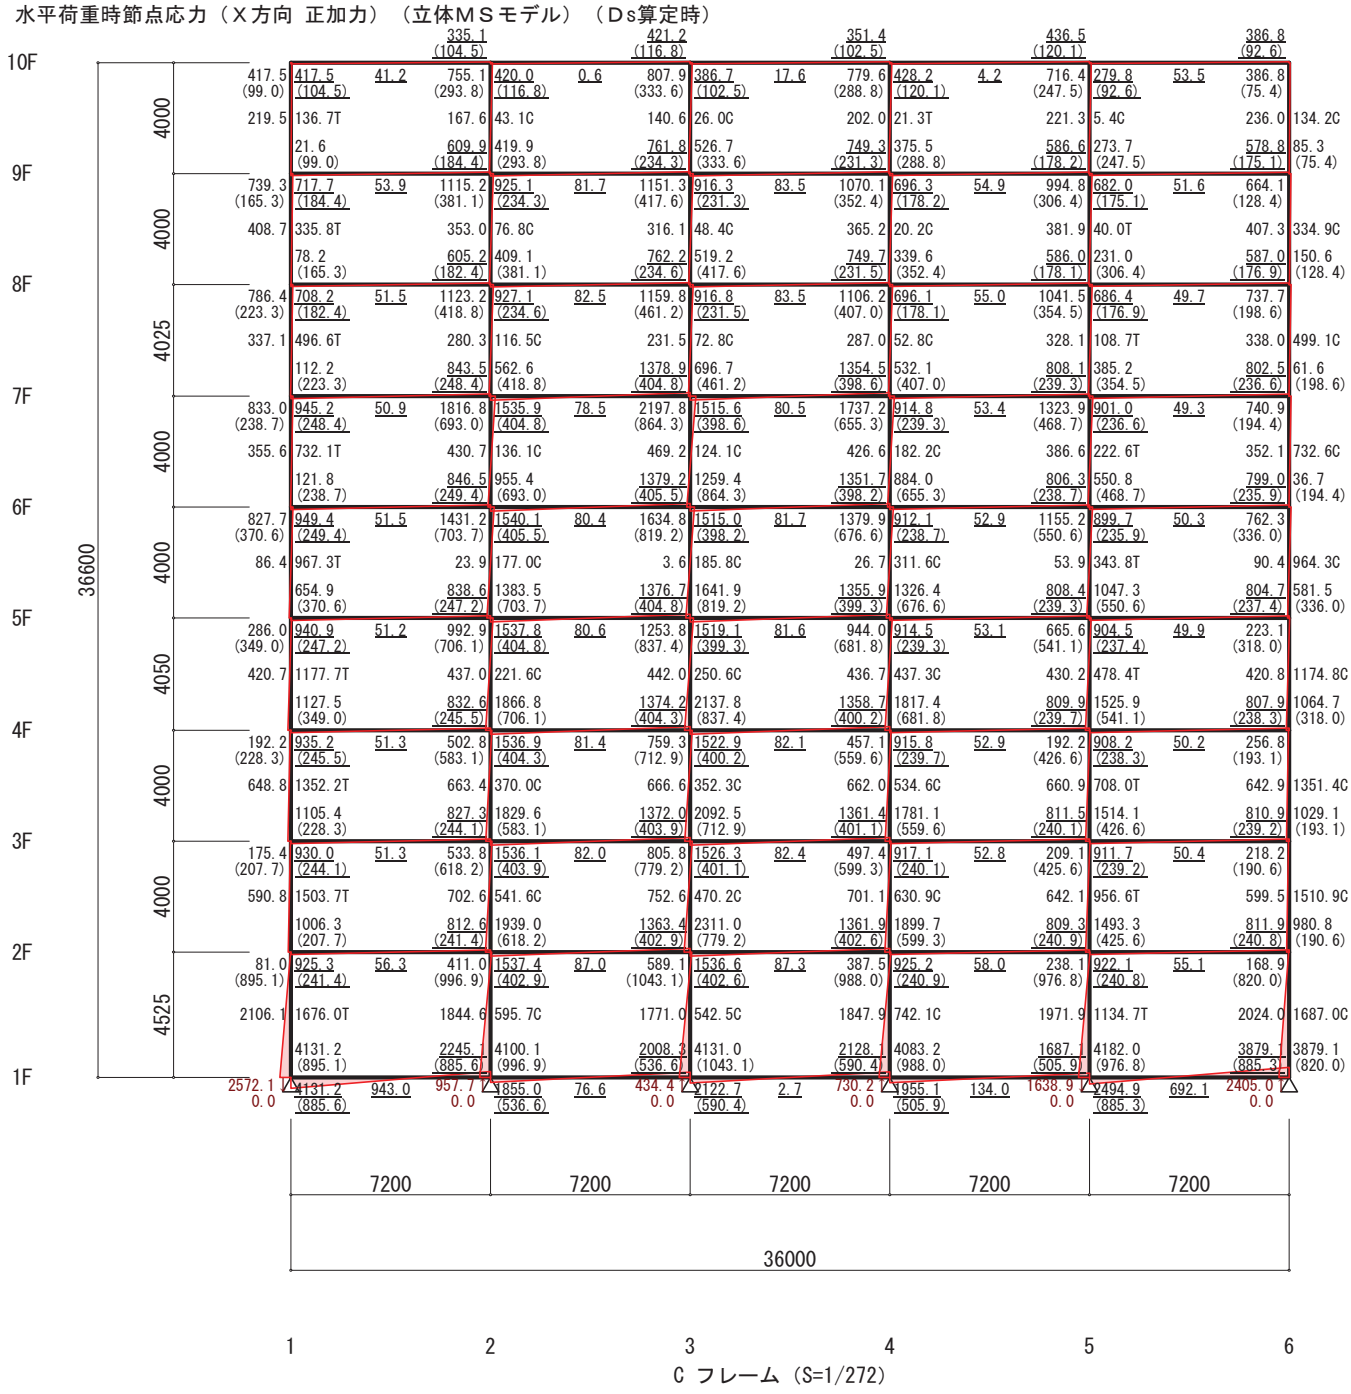


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

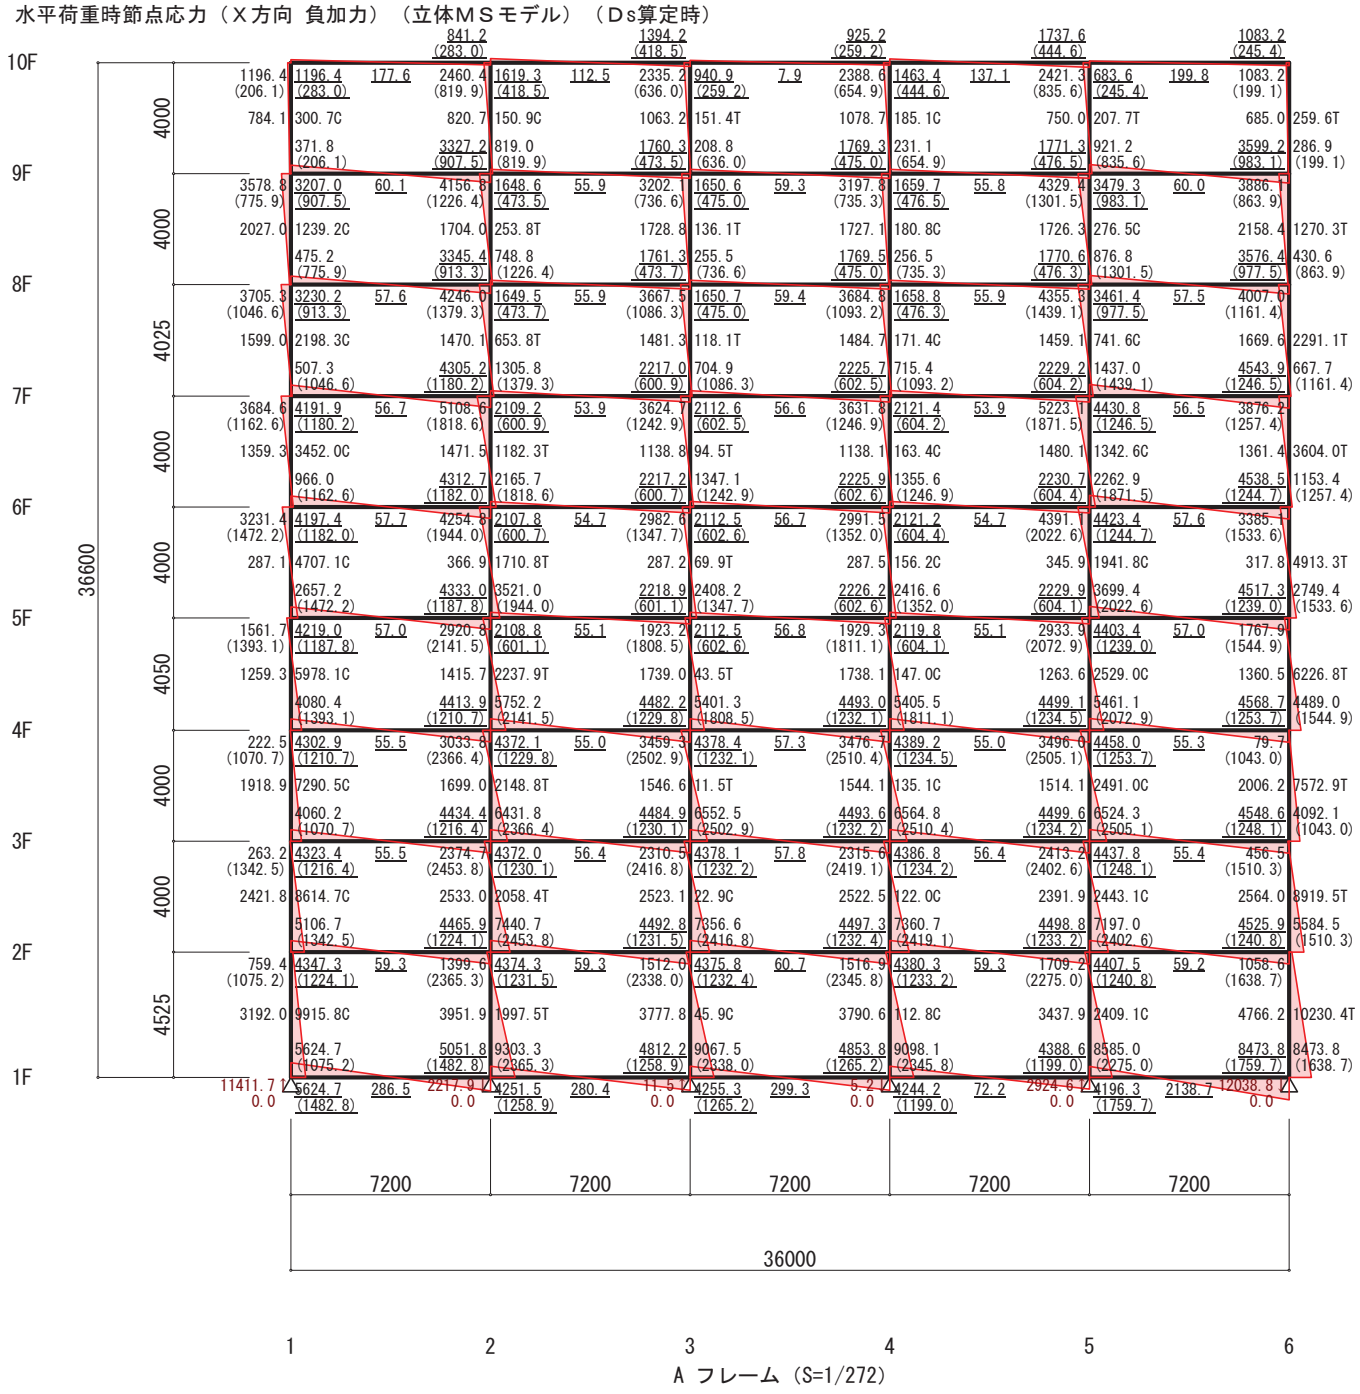


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

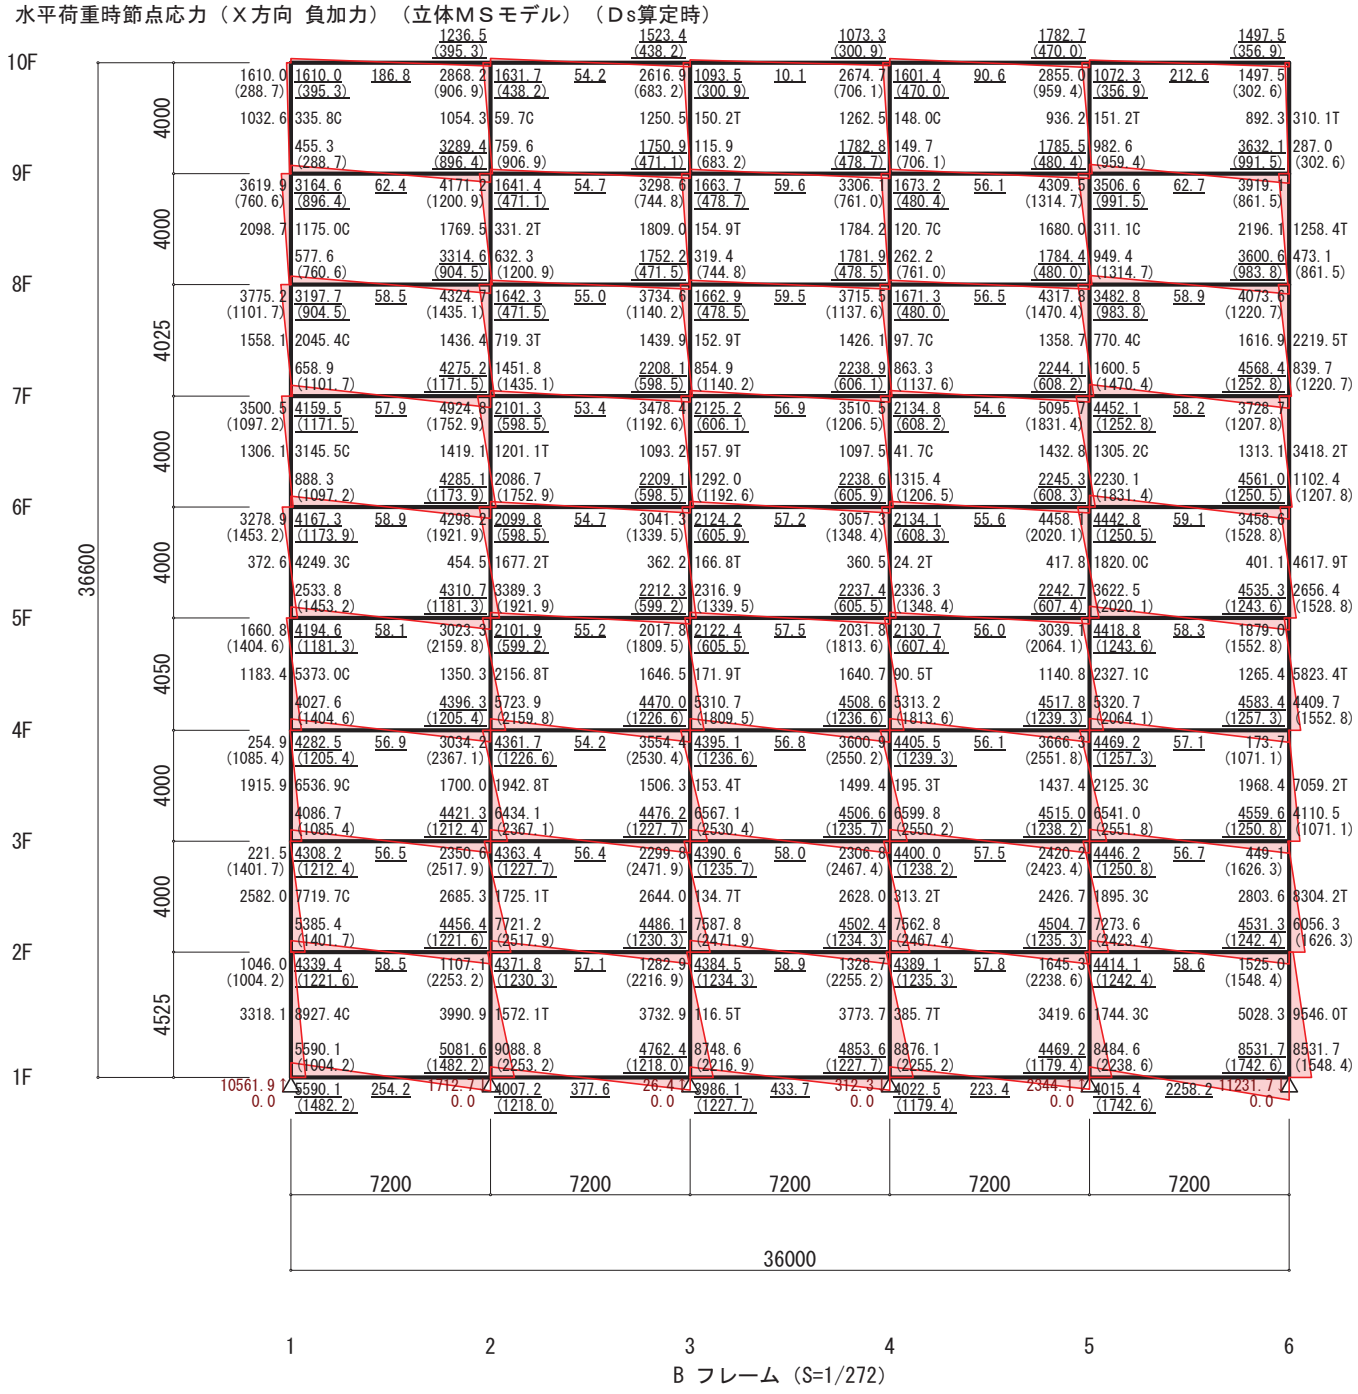

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

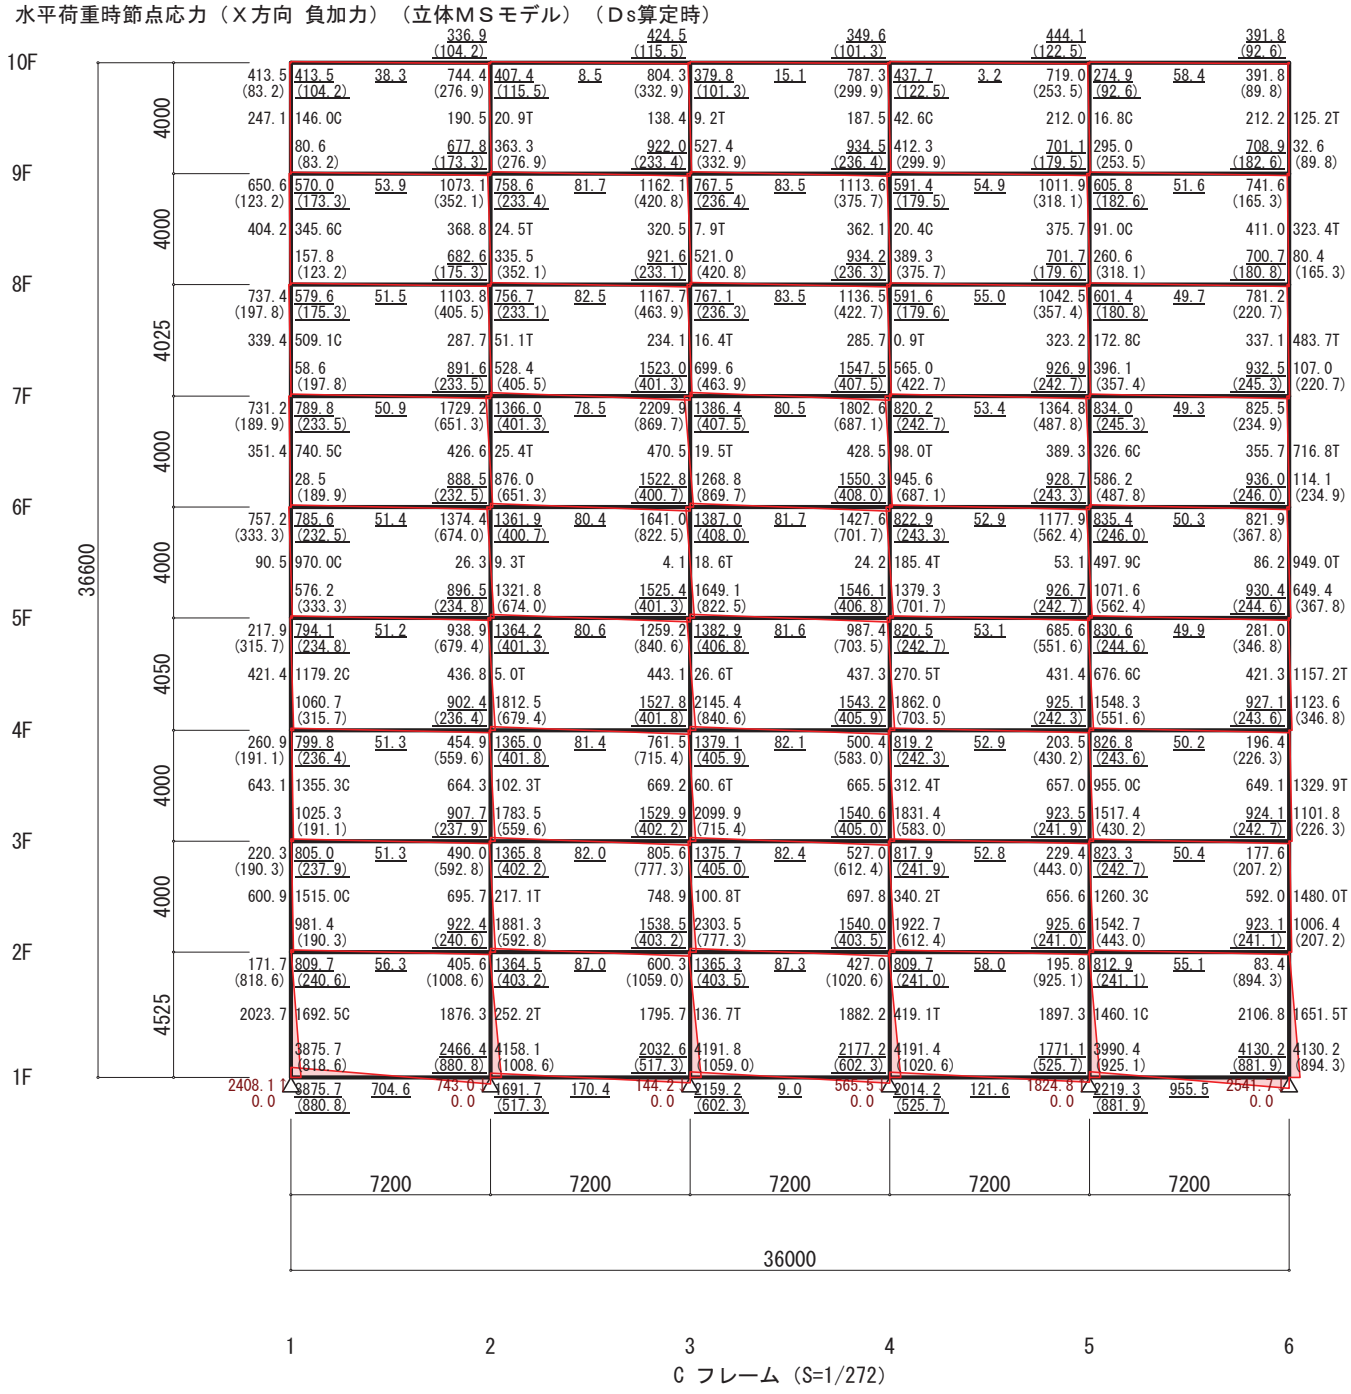


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

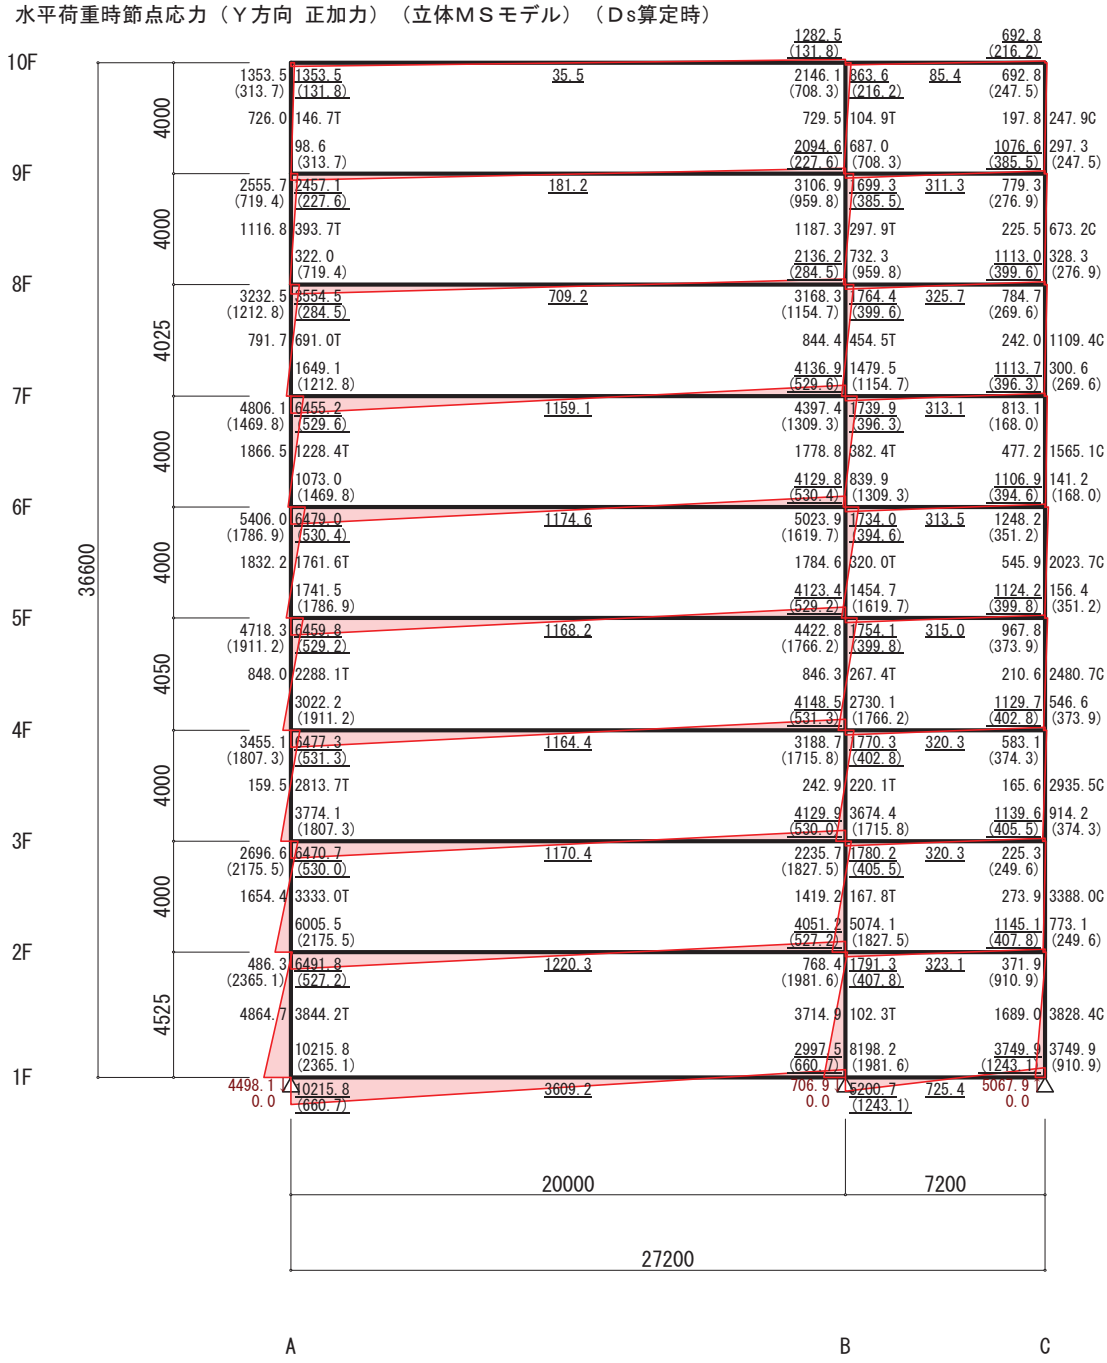


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

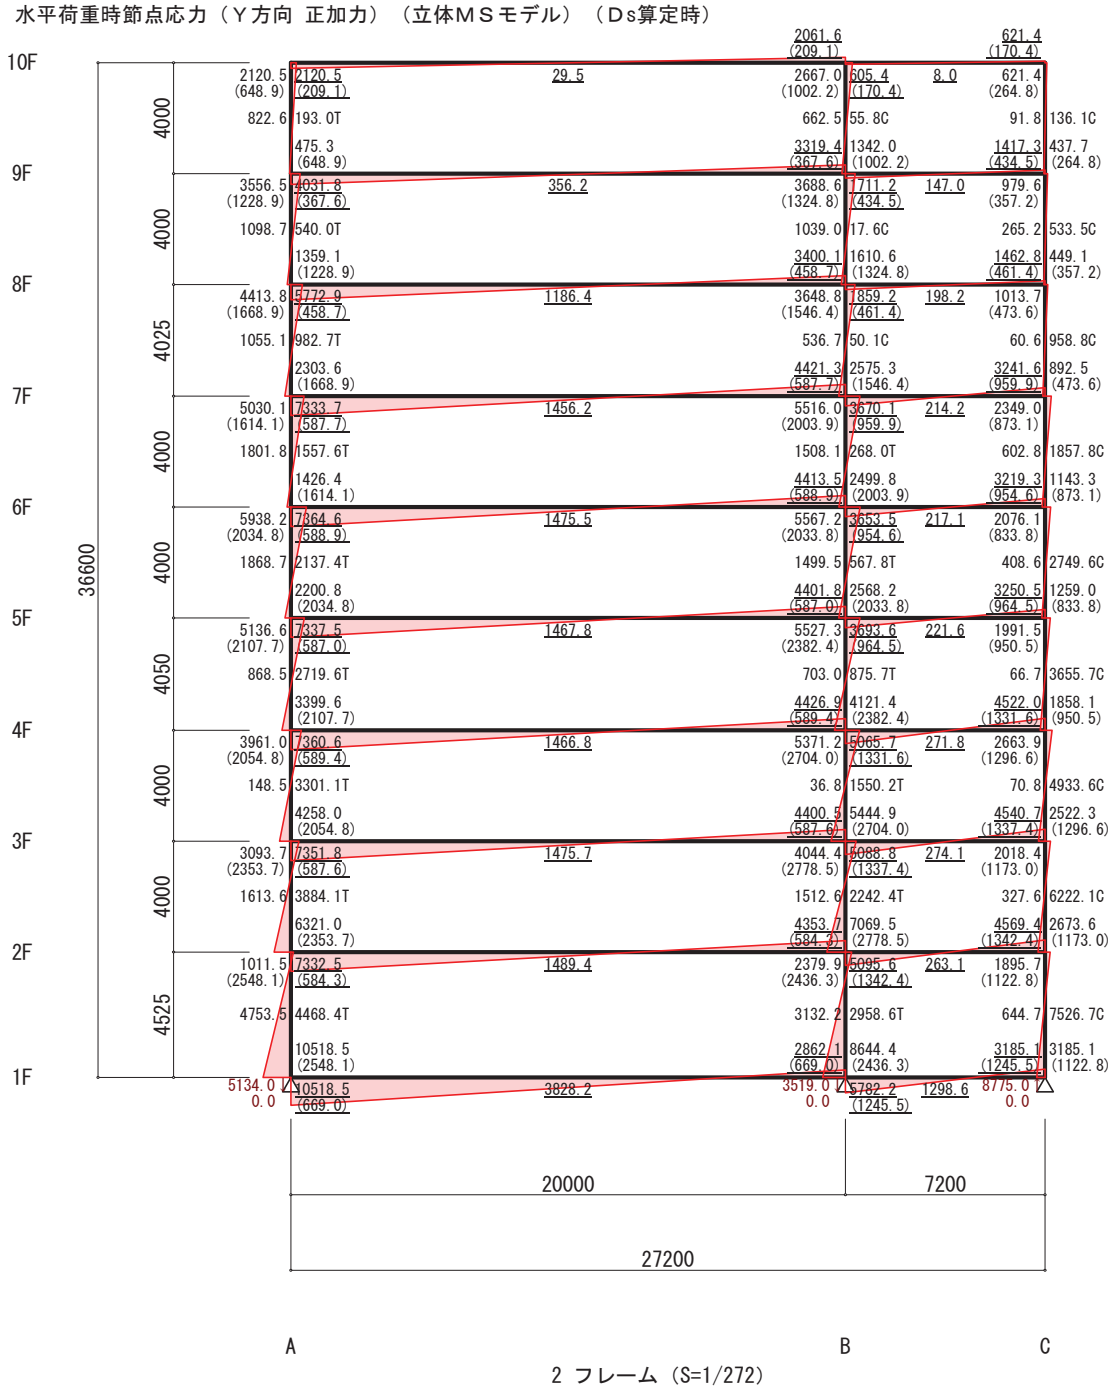


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

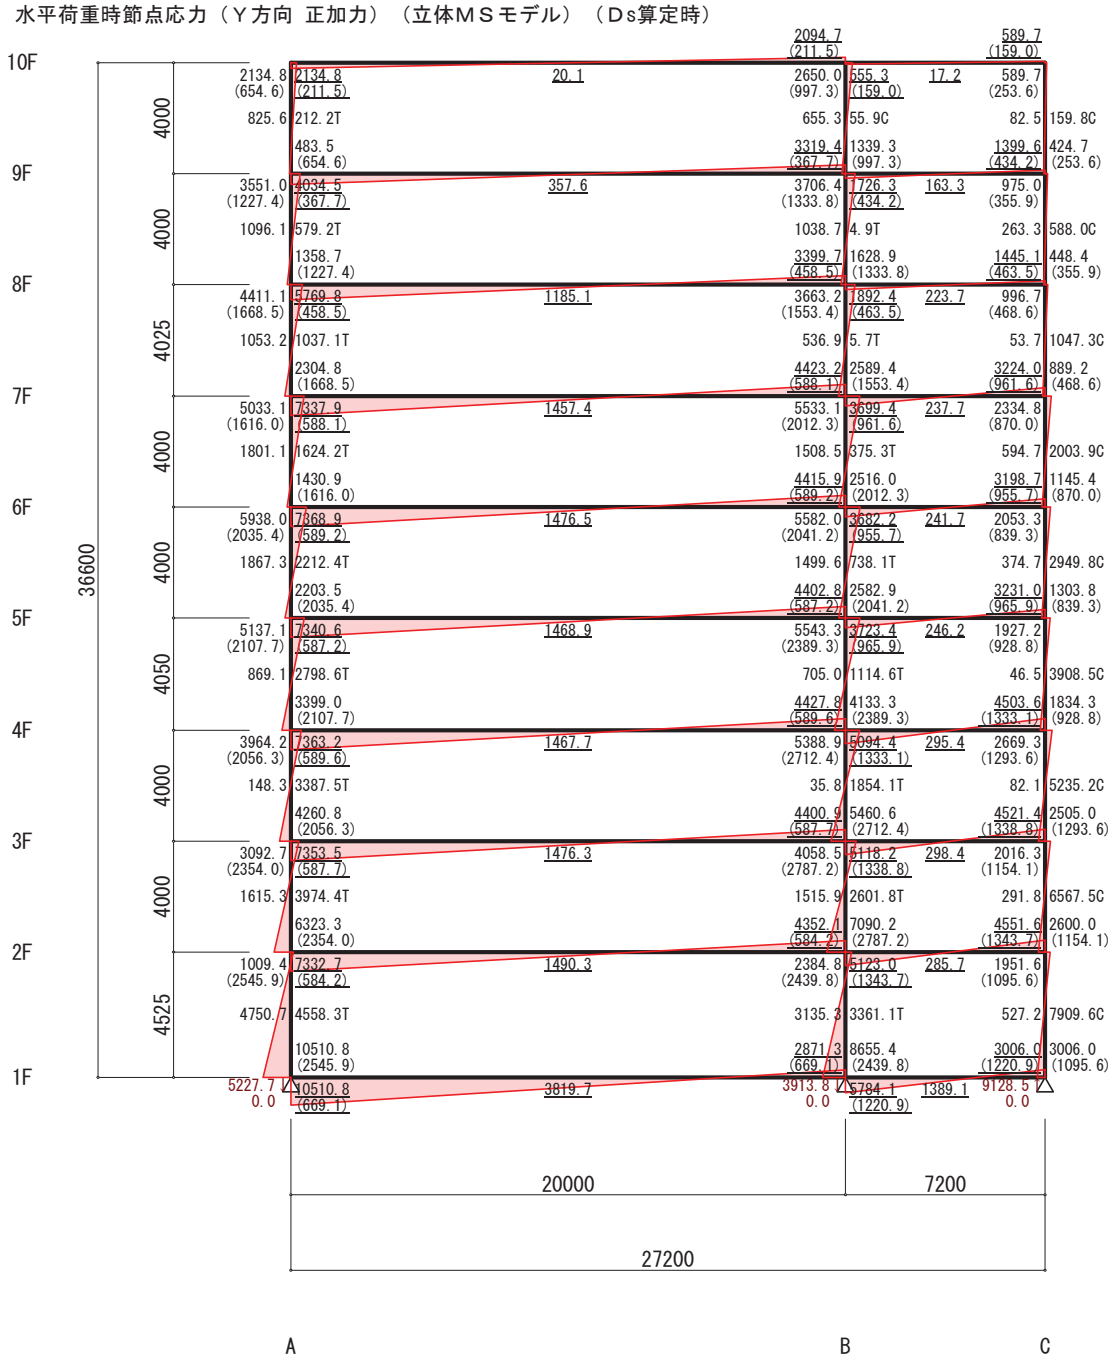


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

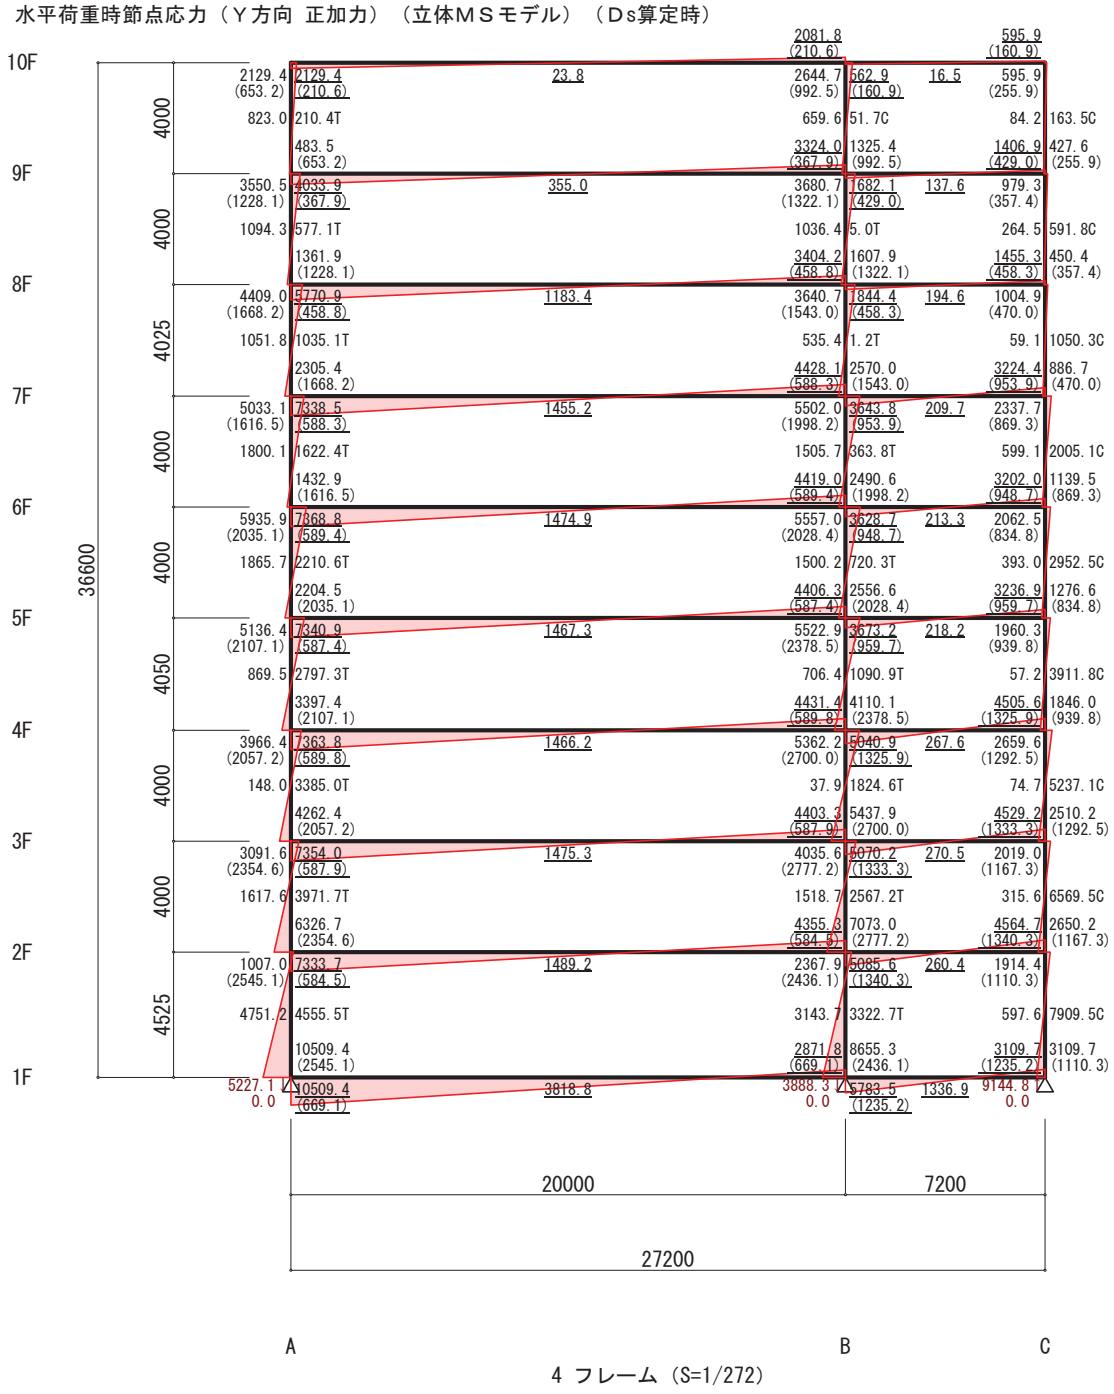


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

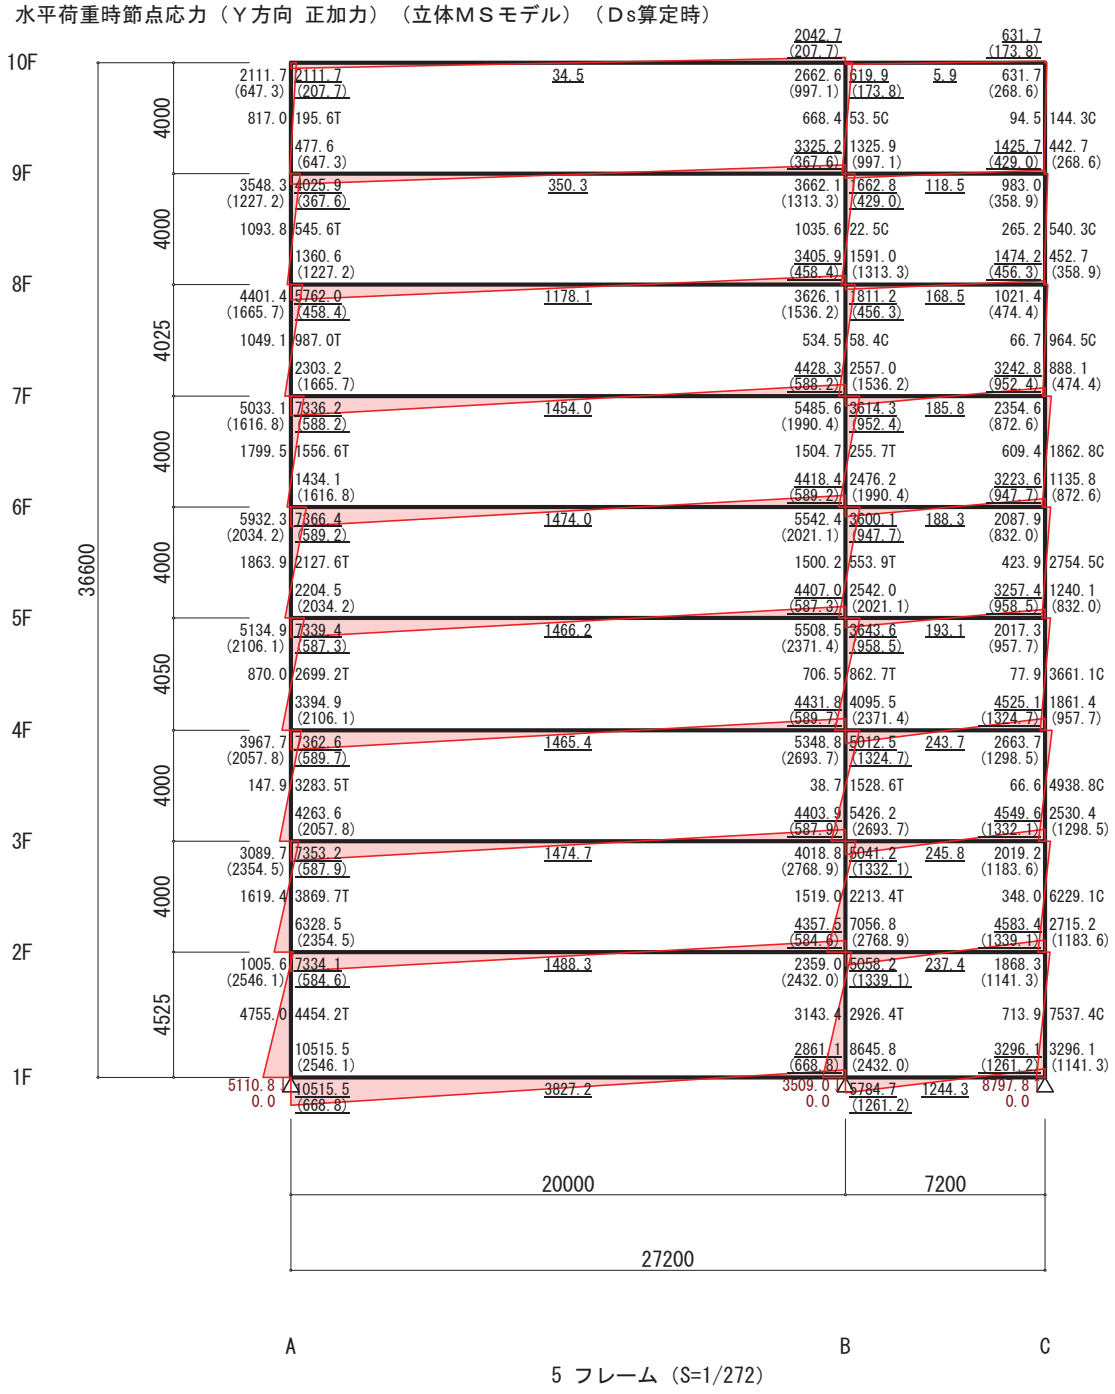


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

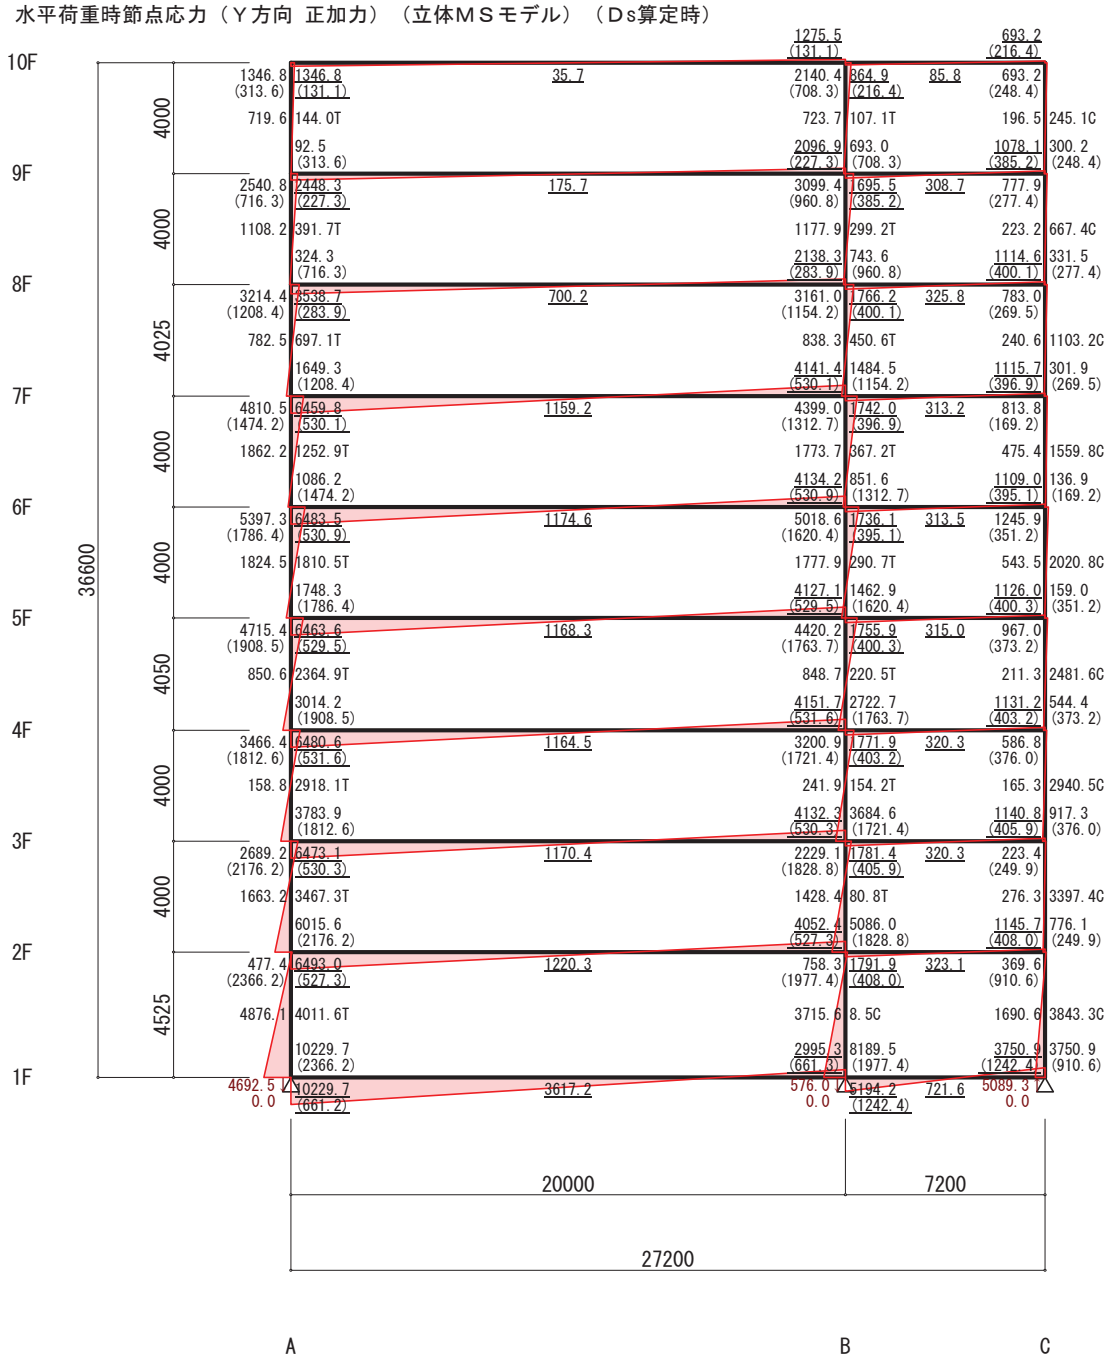


6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

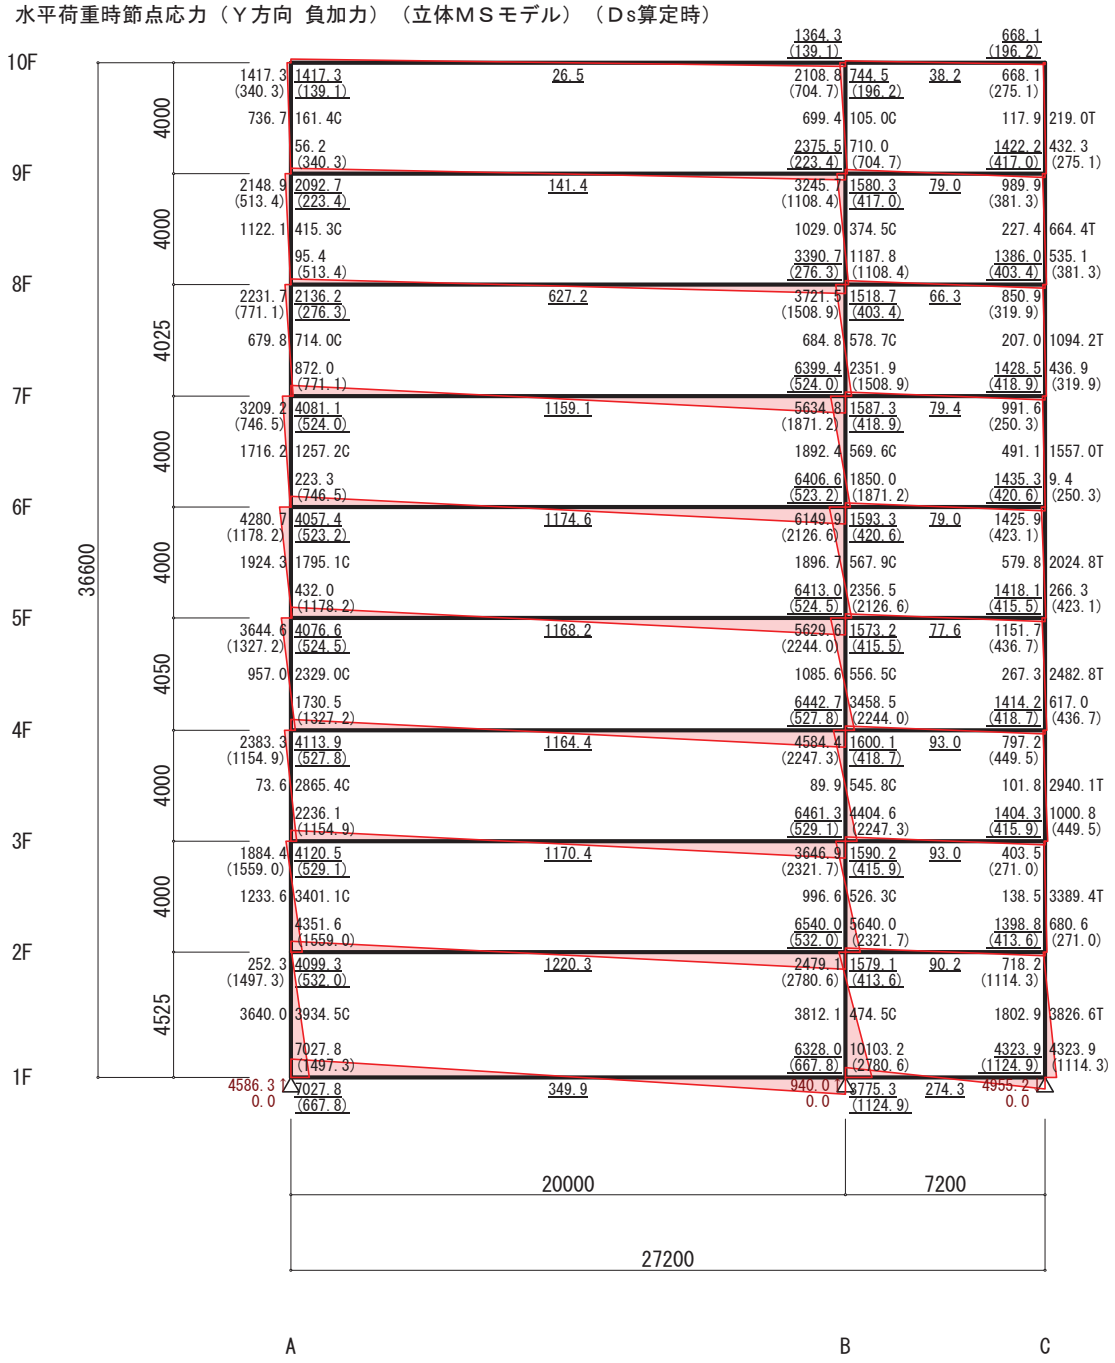


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

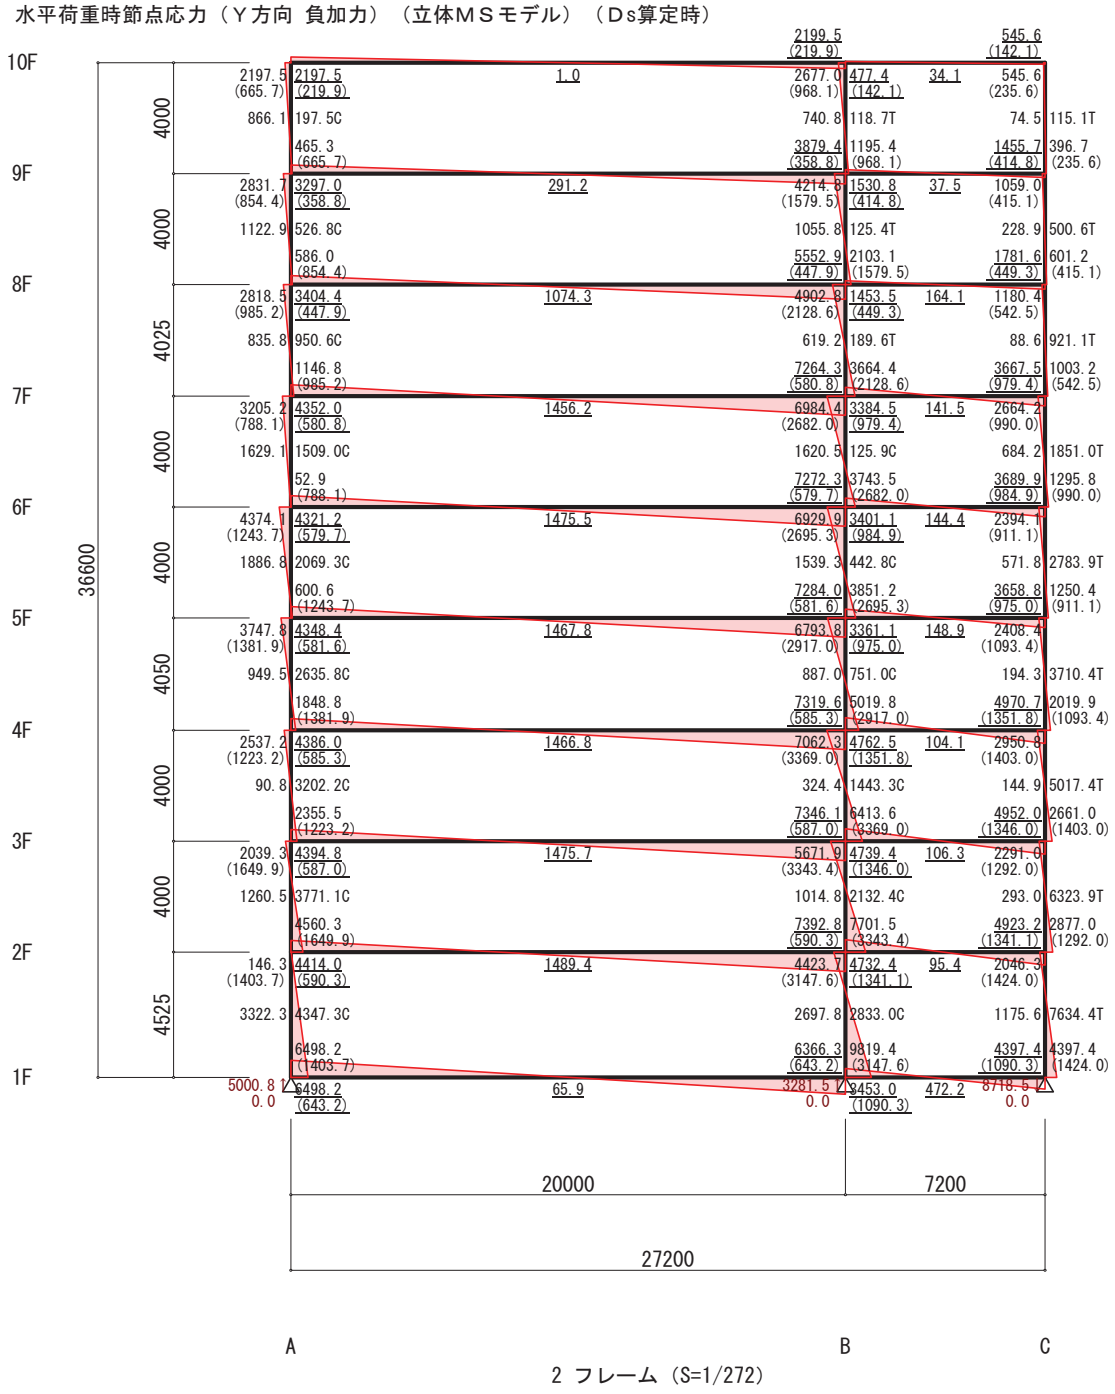


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

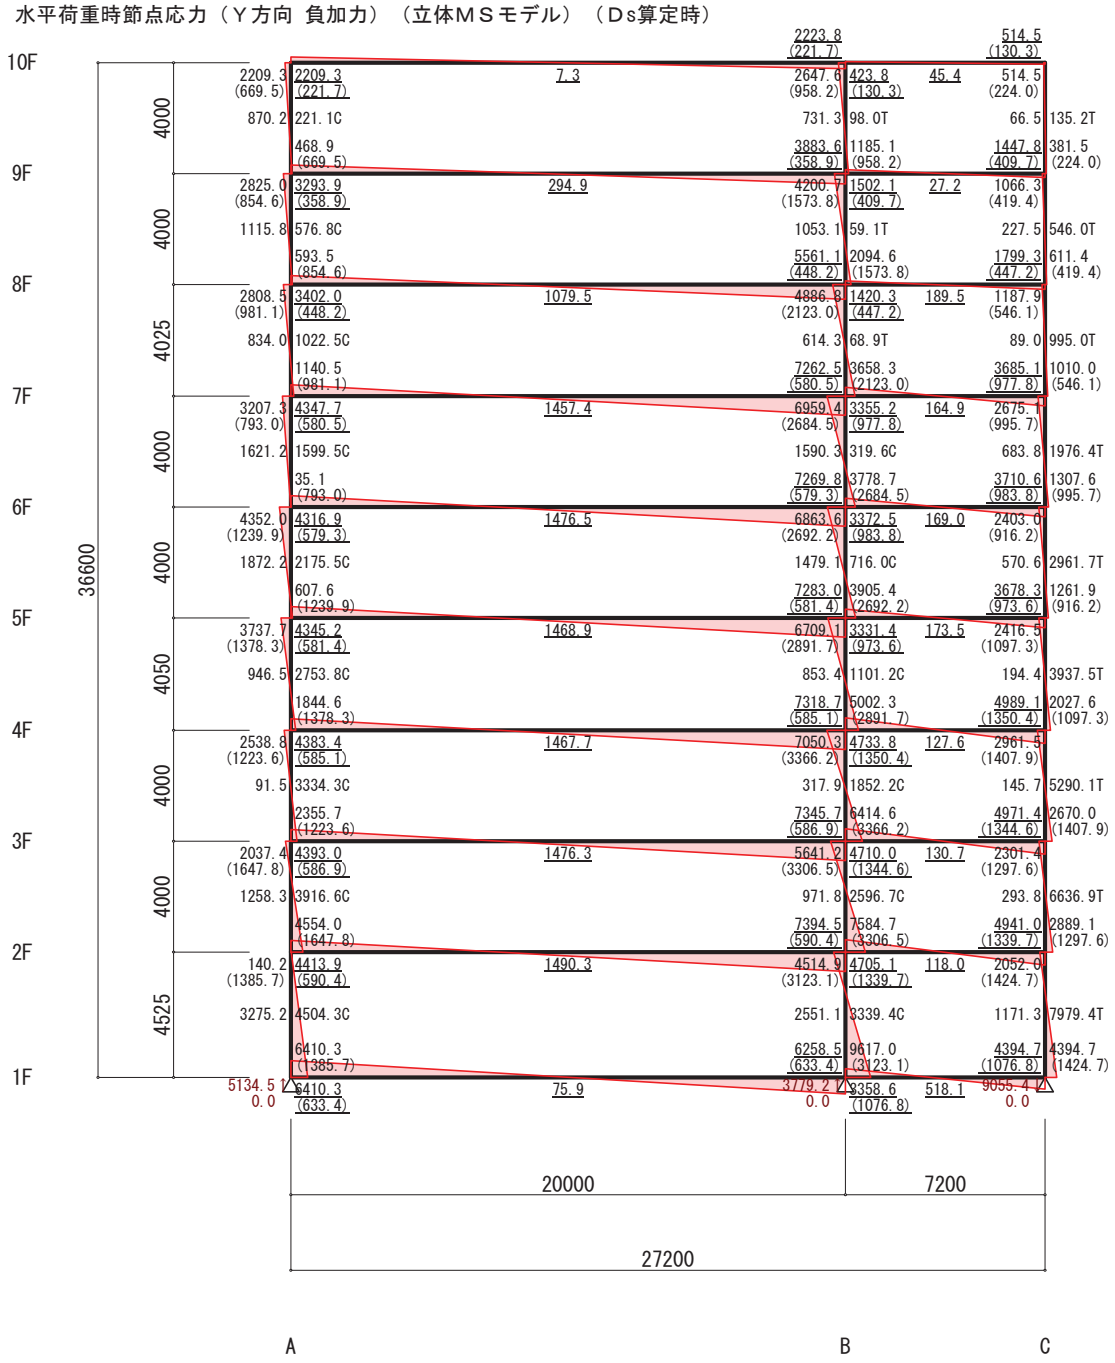


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

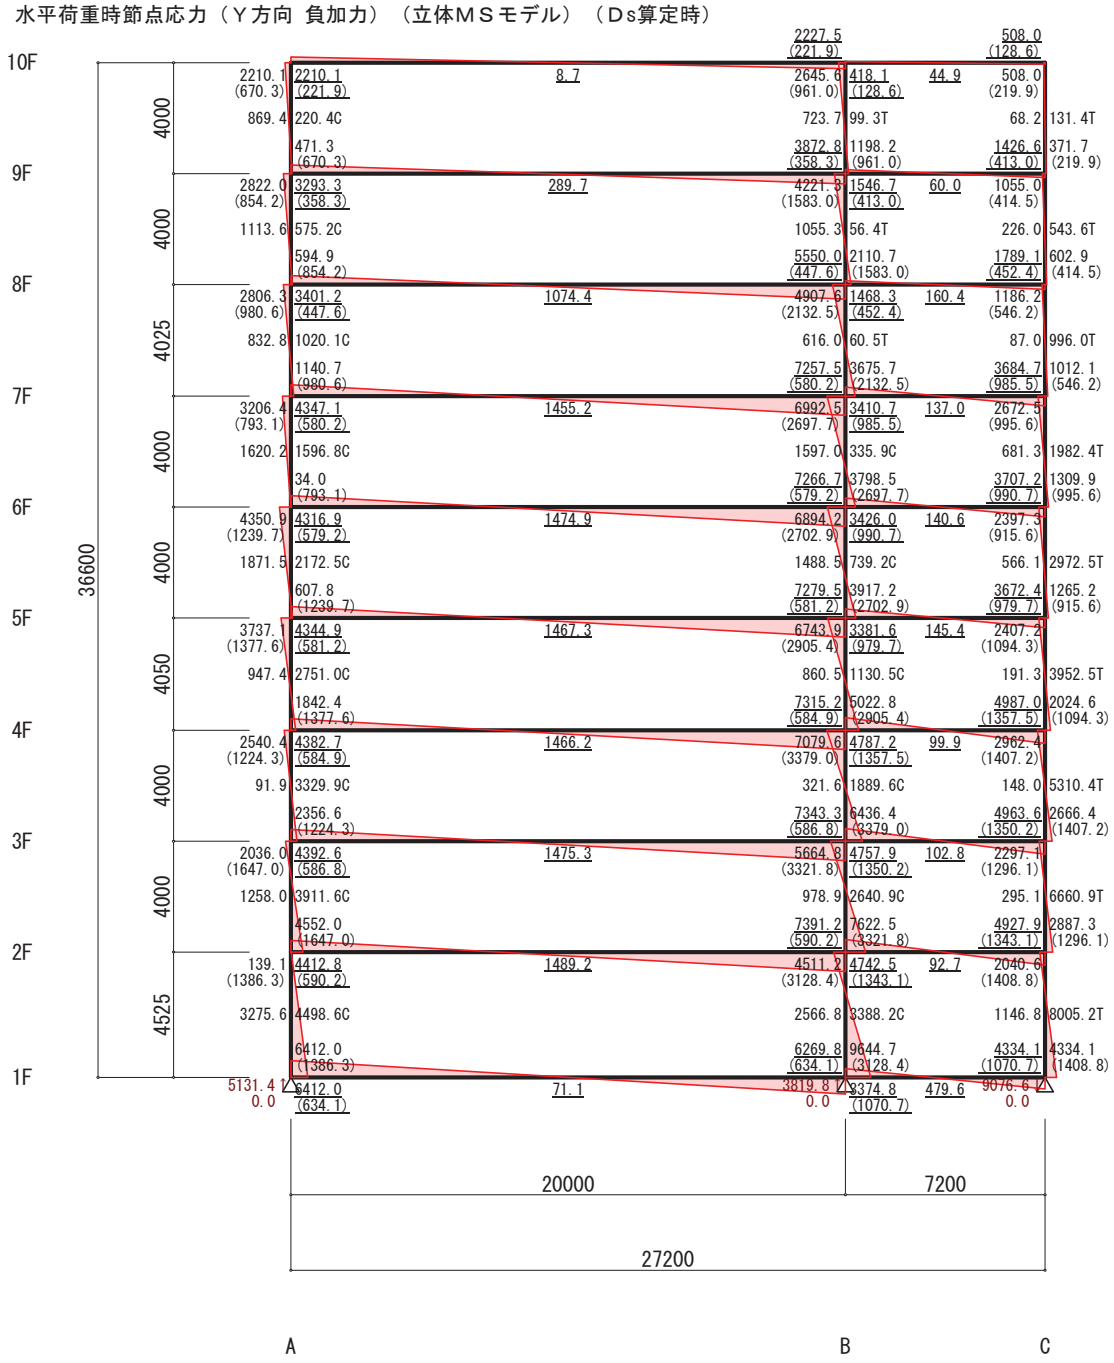


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

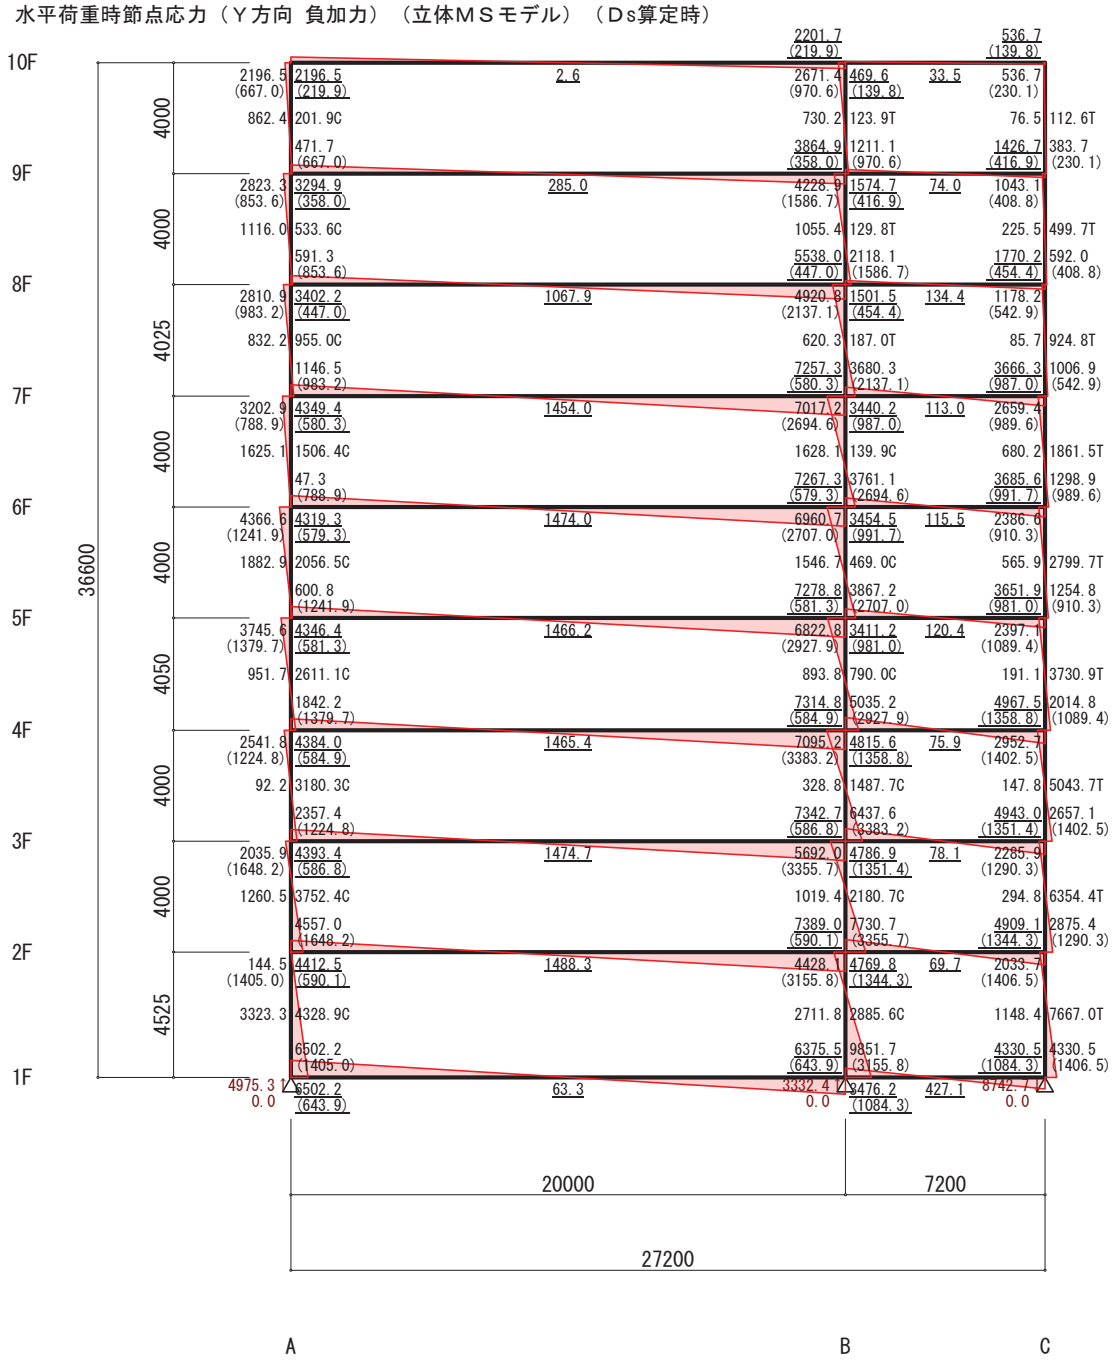


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

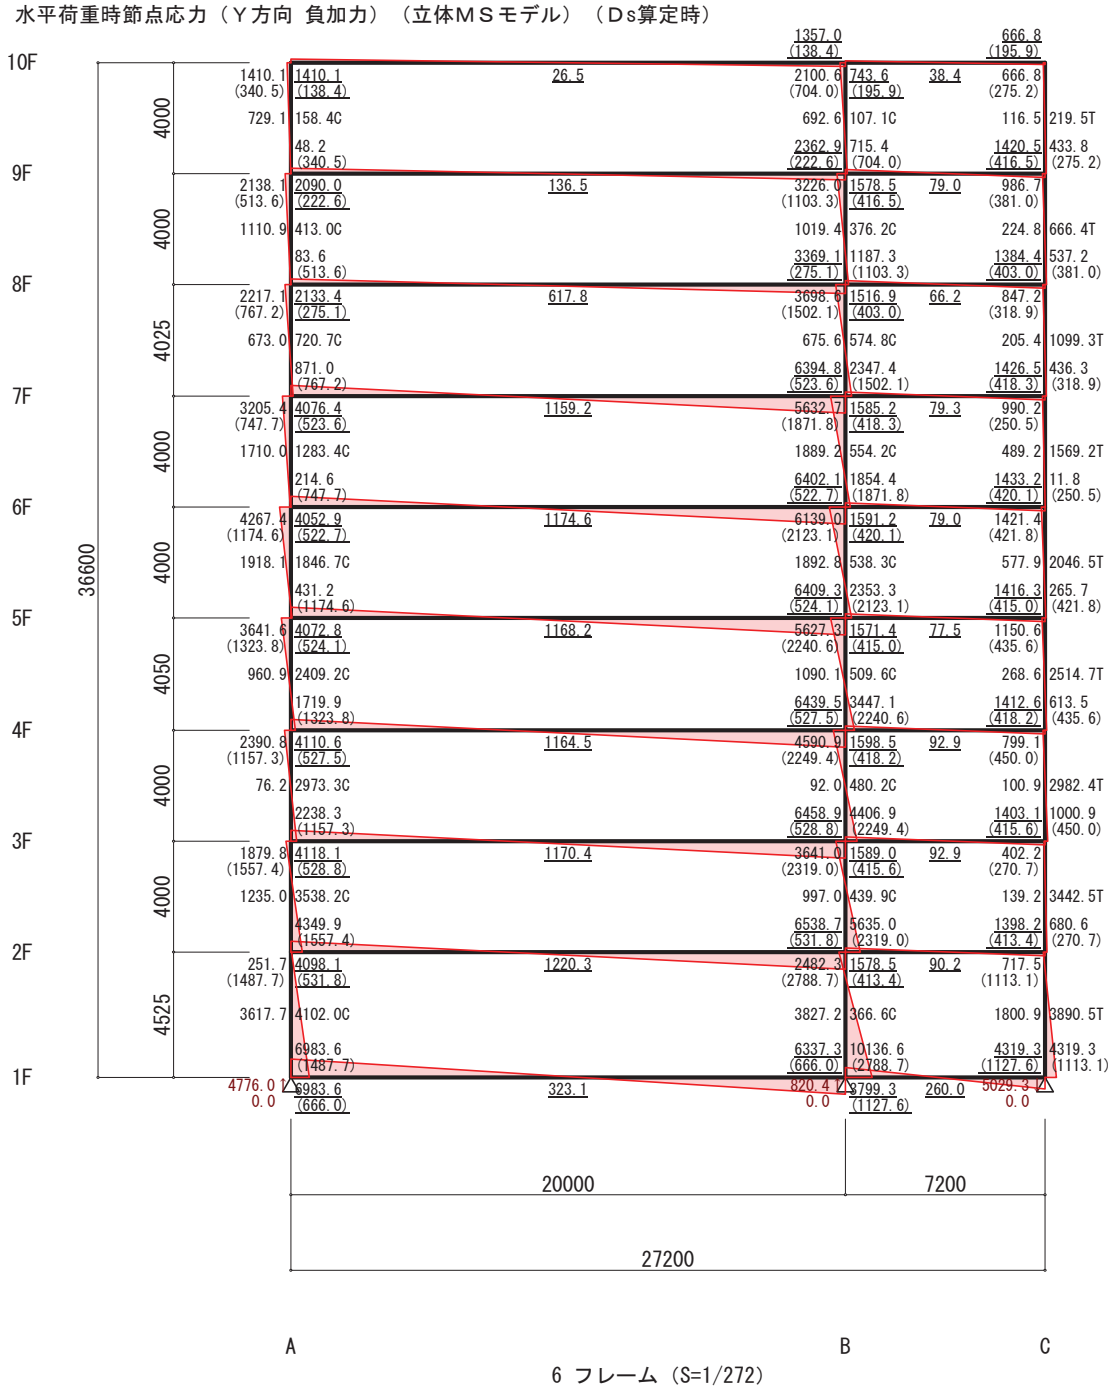

6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

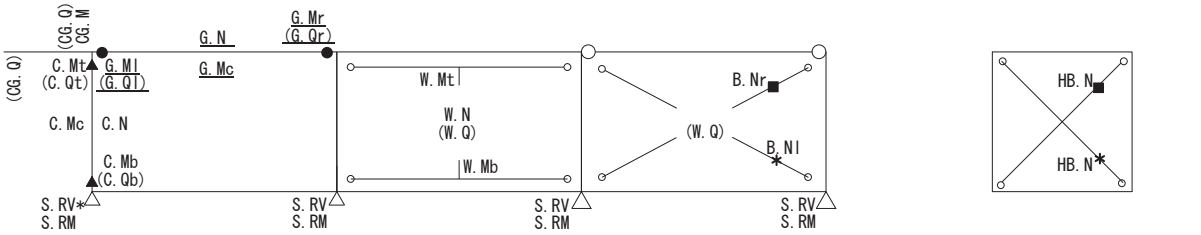


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力	(kN)
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）	
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
	（※C.Nは0の場合、非表示）	
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)
	（ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	
	（ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）	
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)


※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
●	：曲げ破壊	
▲	：せん断破壊	
■	：引張破壊	
＊	：圧縮破壊	
耐震壁の破壊表示		
◎	：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊	
○	：ピン接合	


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

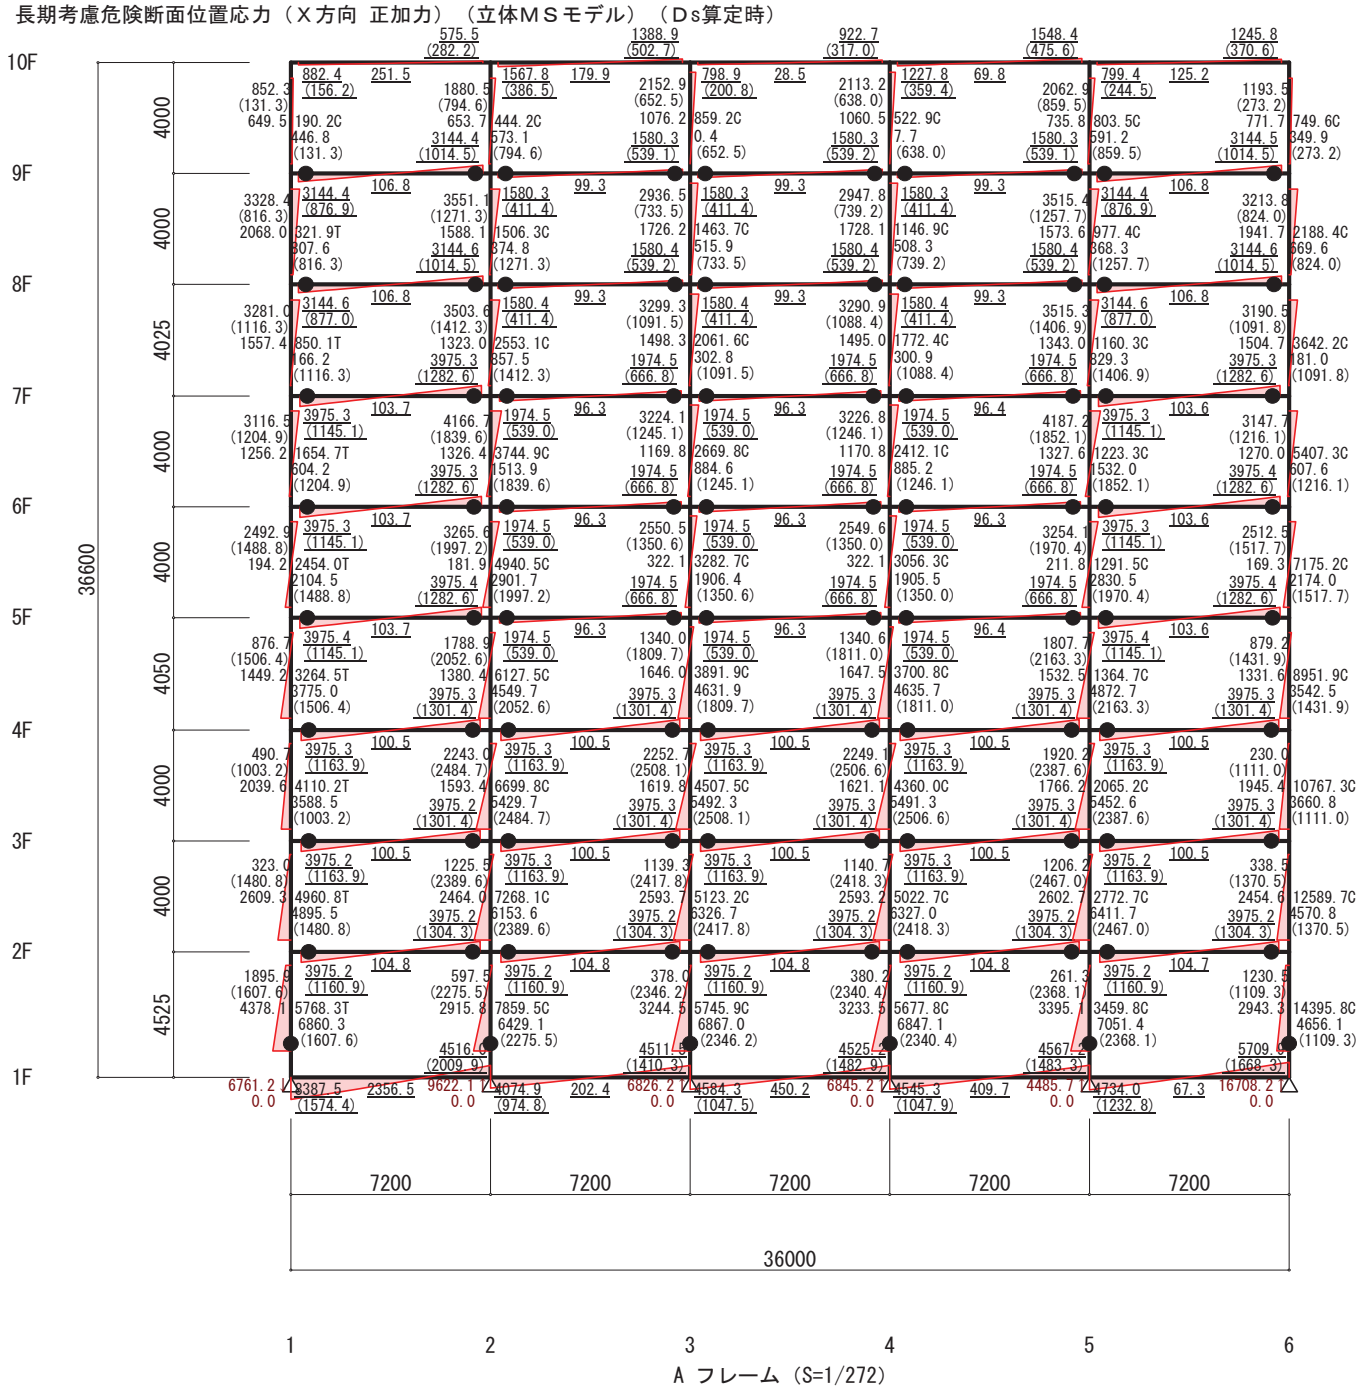


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

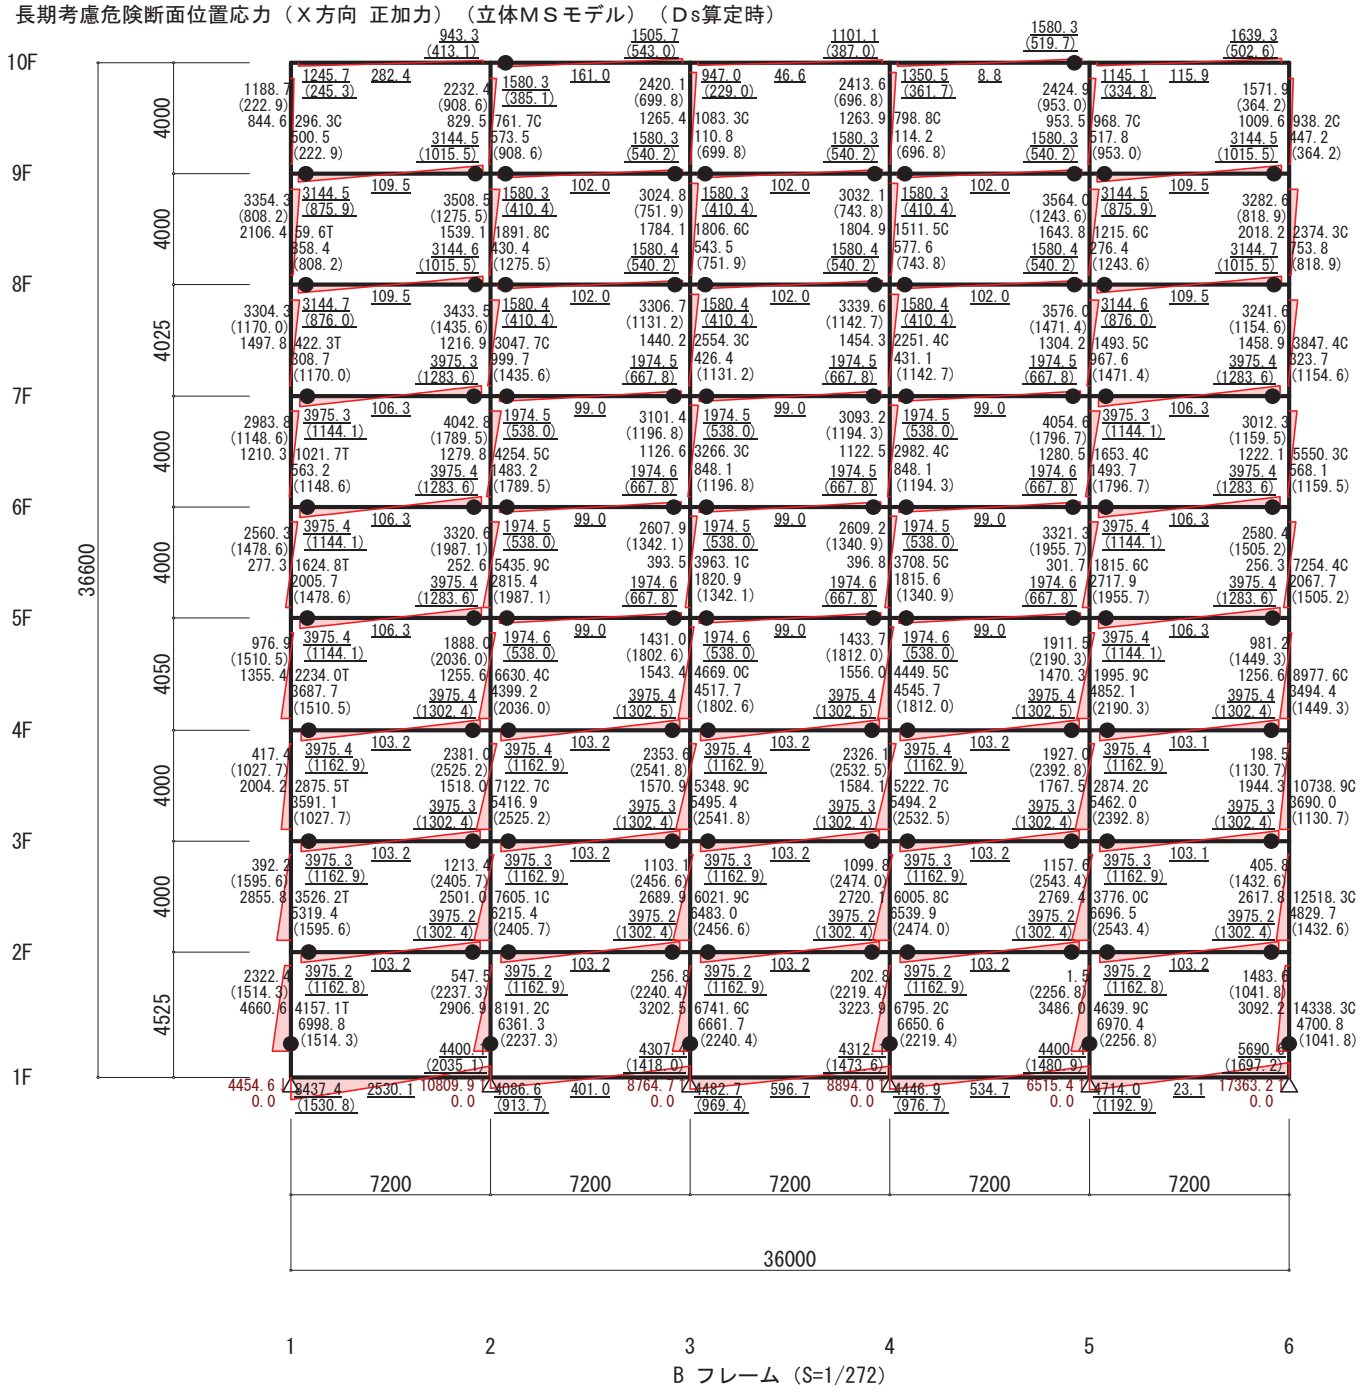


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

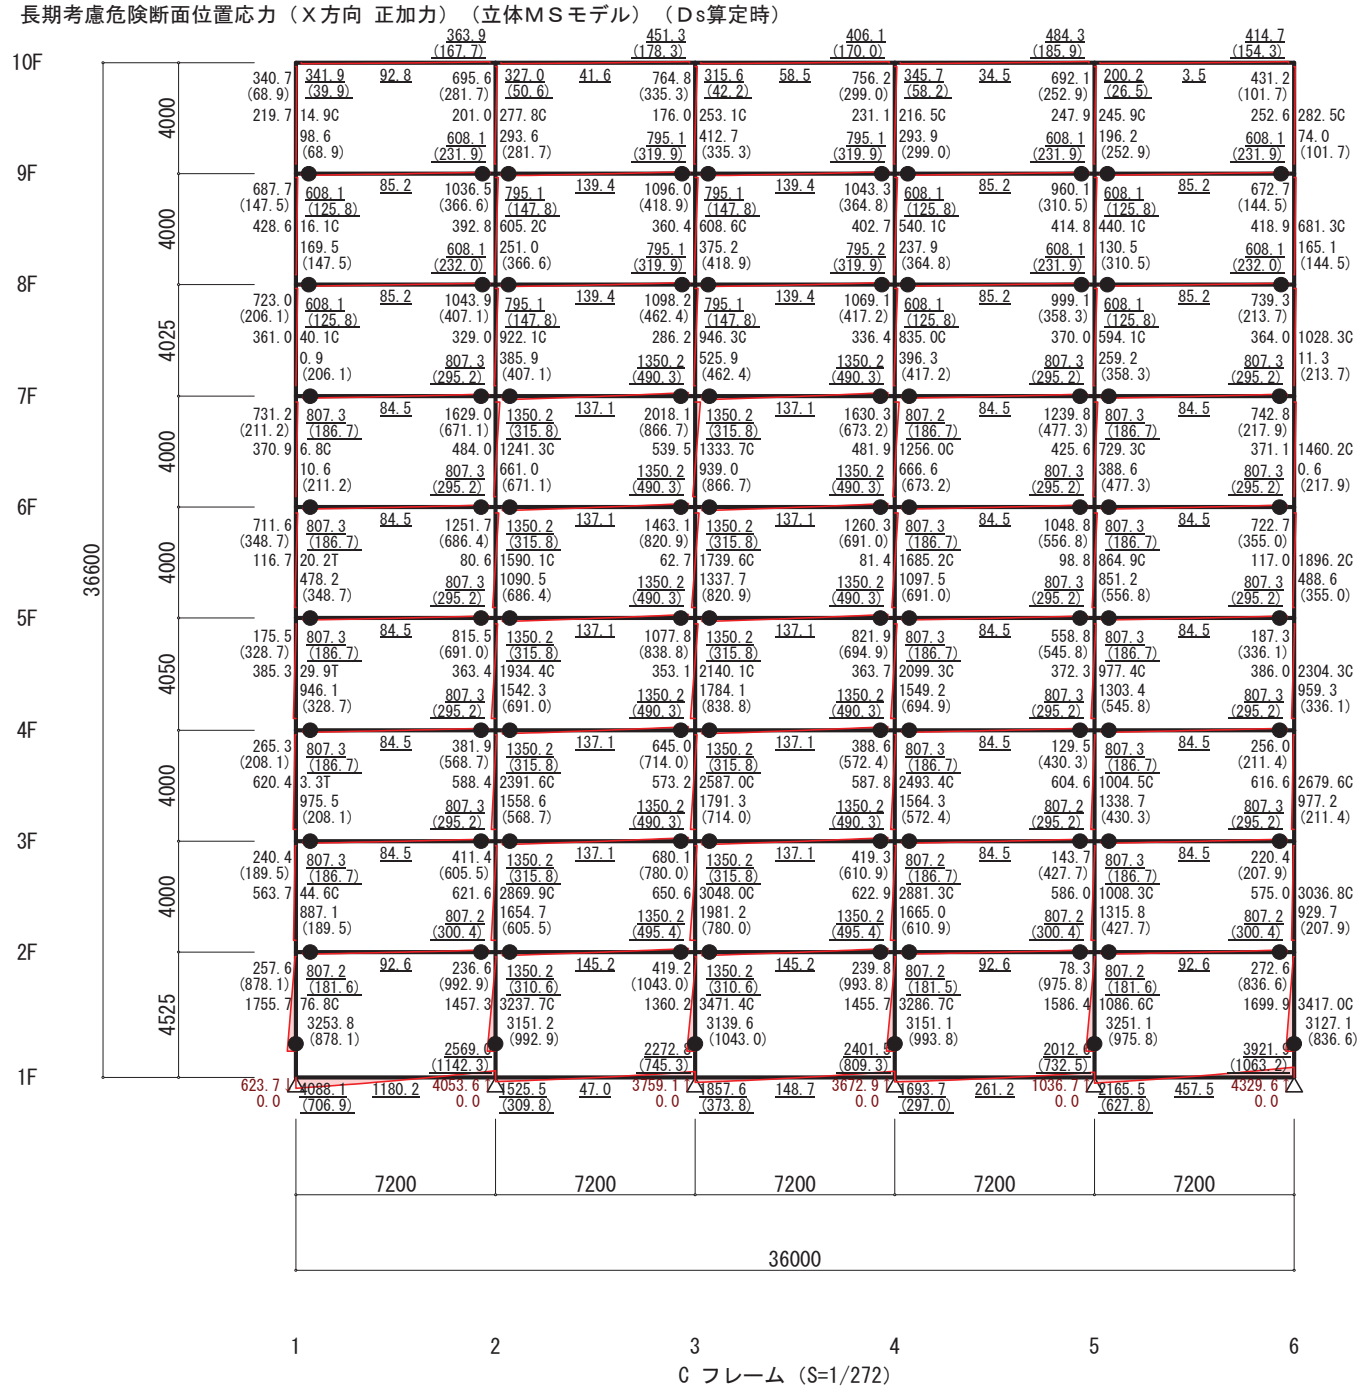


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

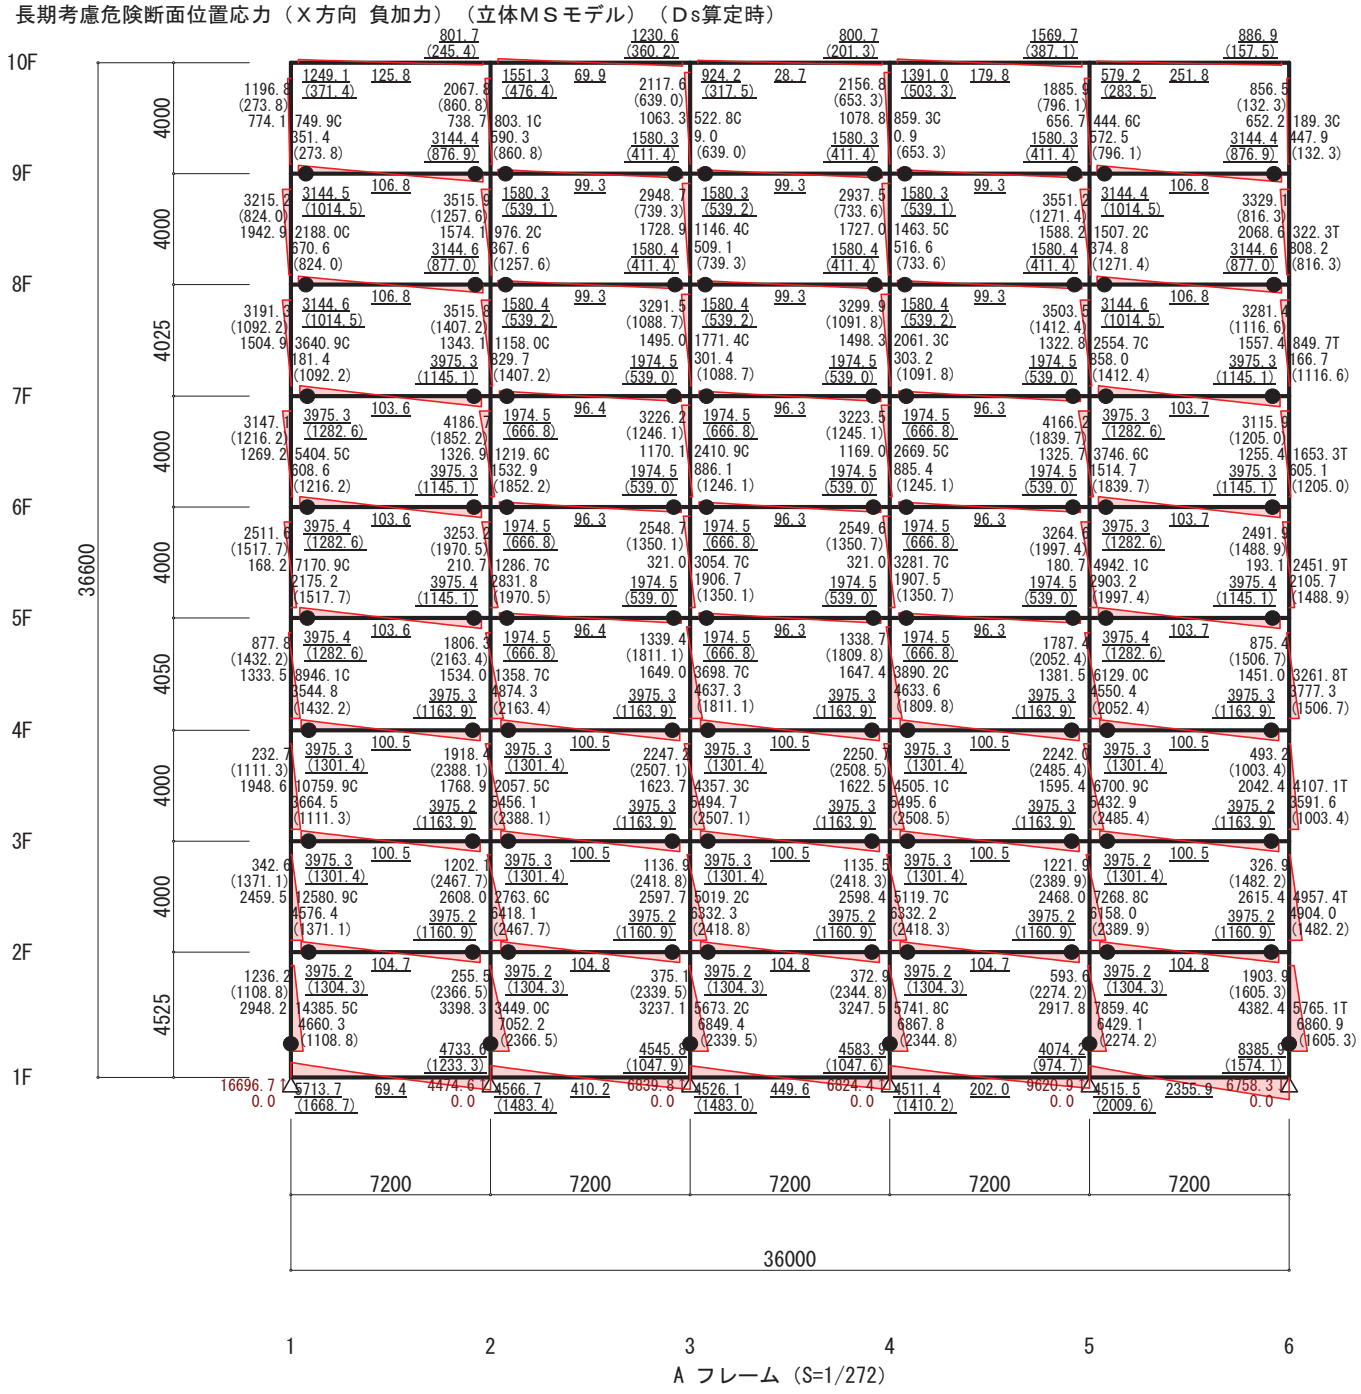


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

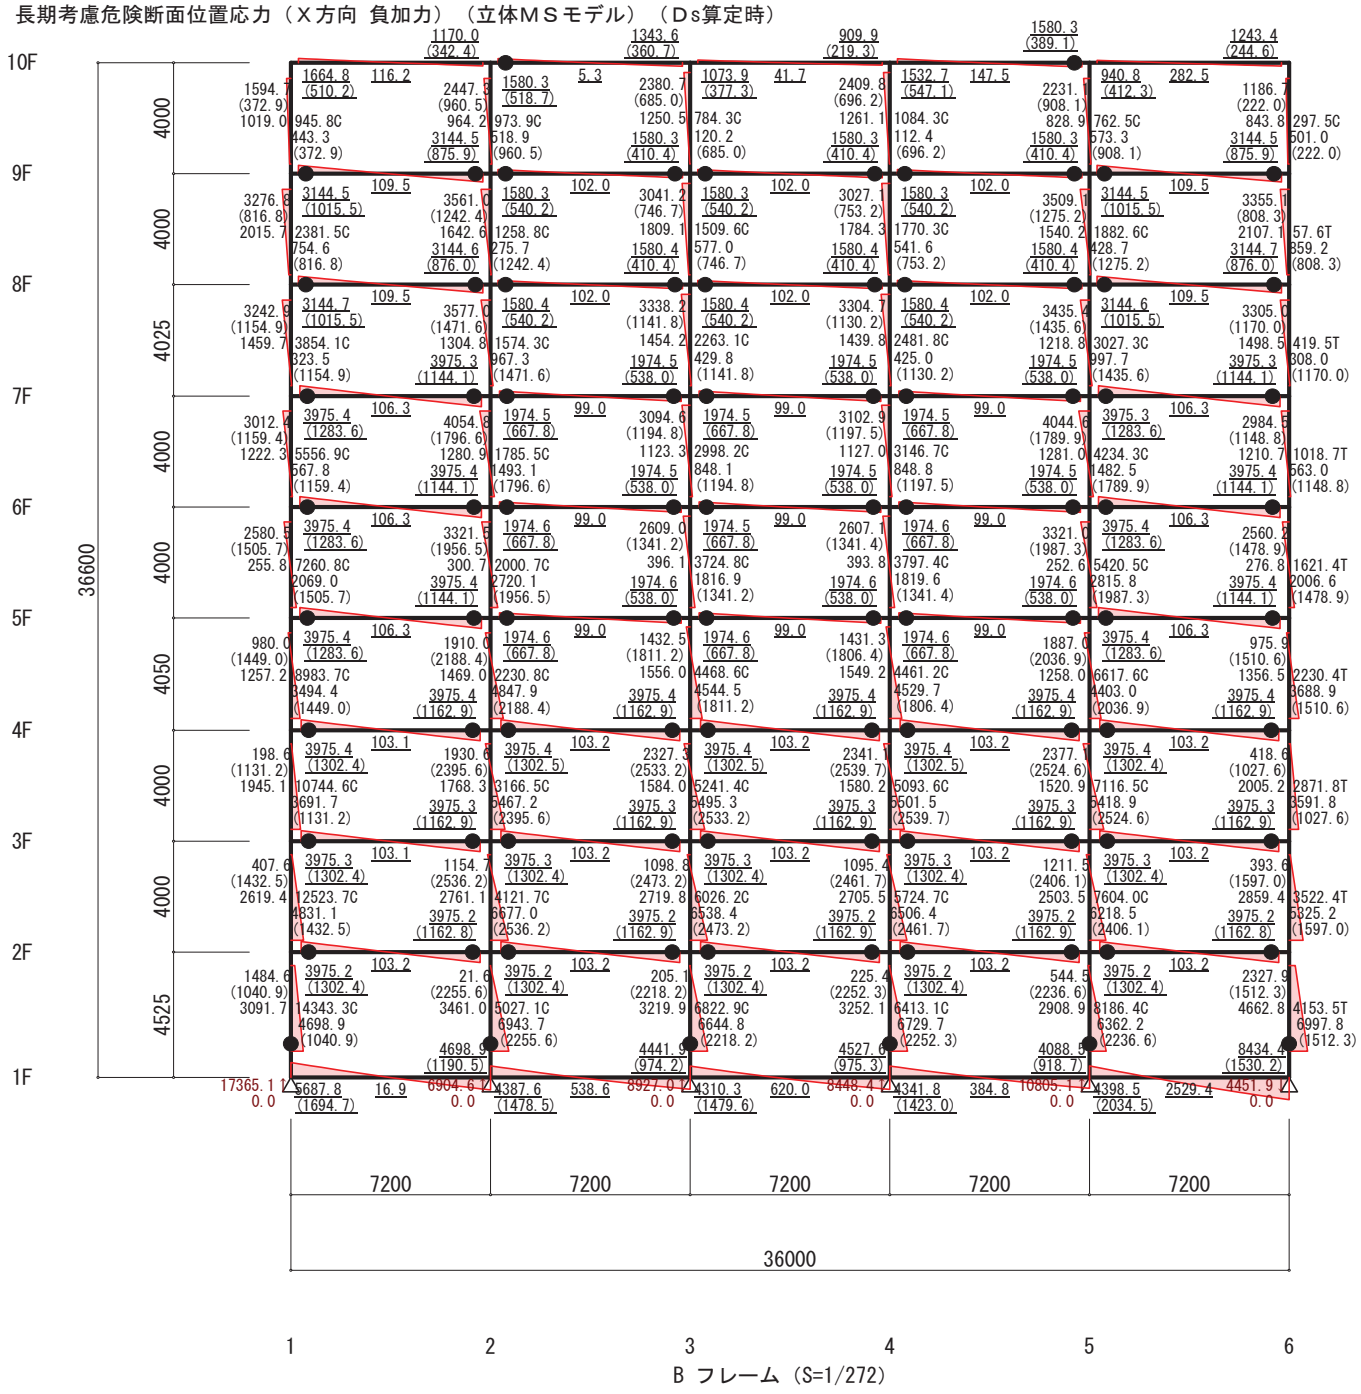

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

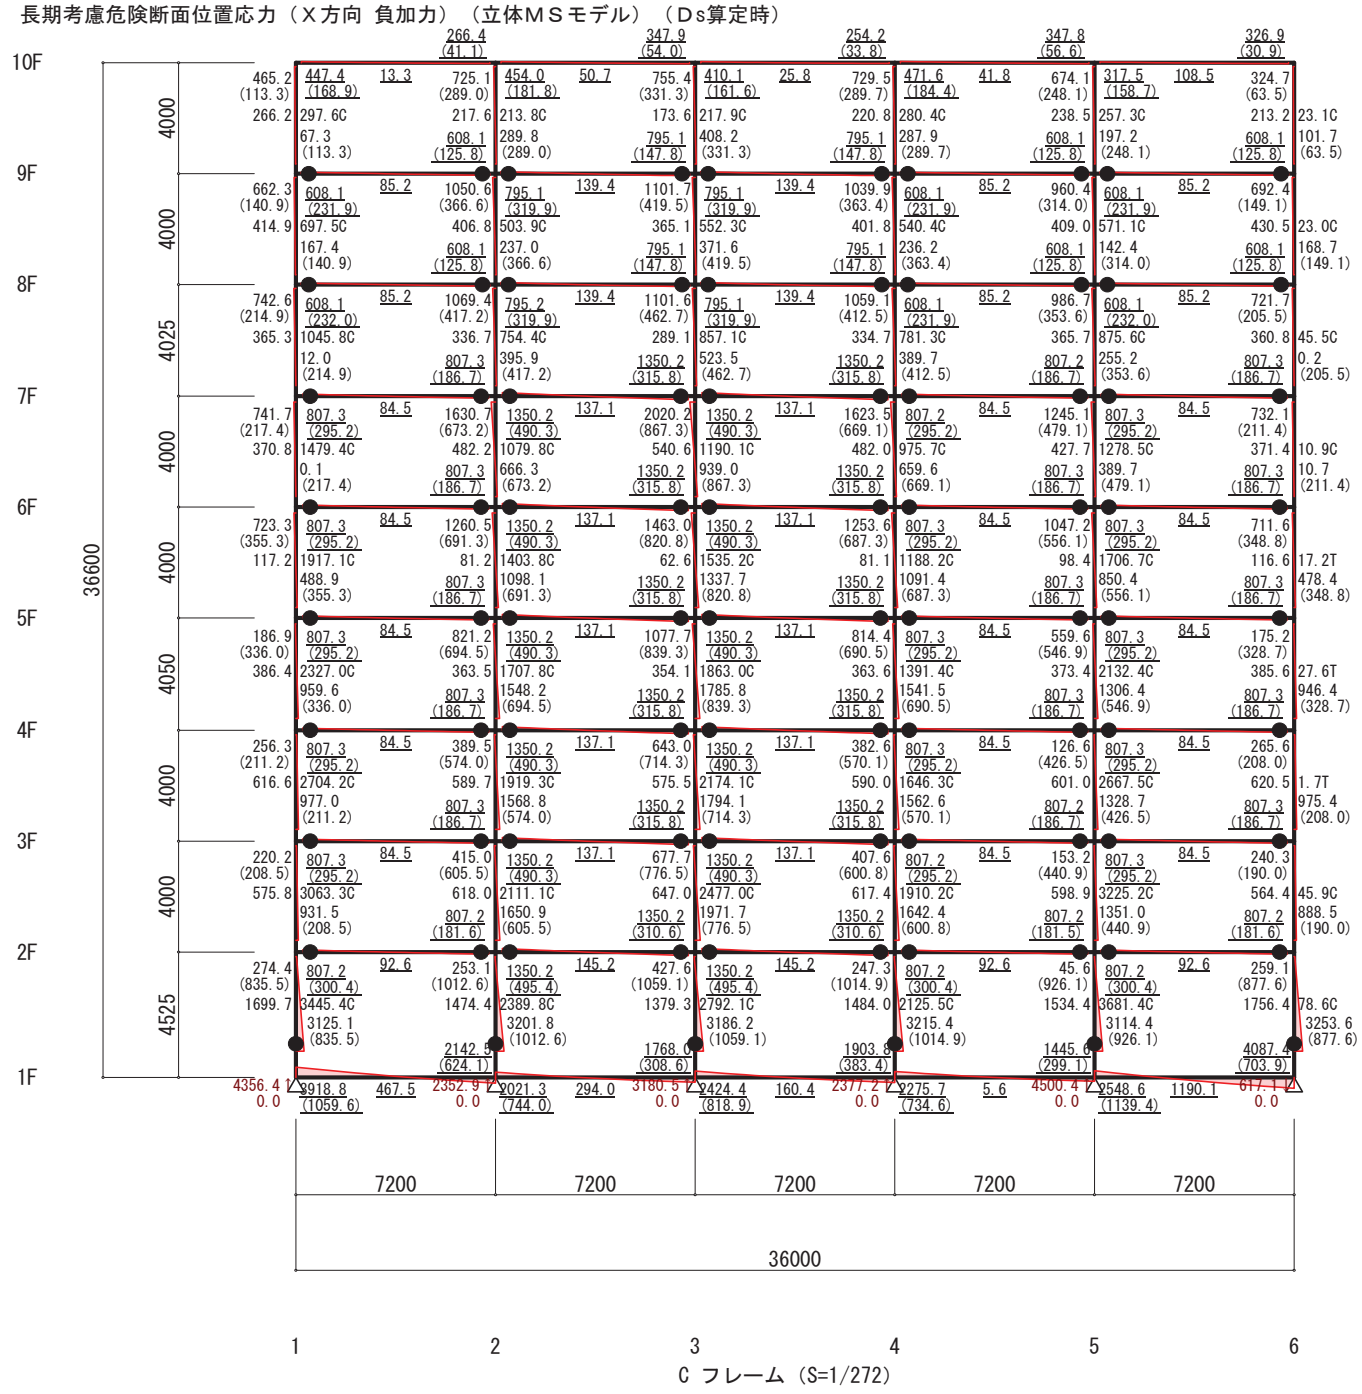


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

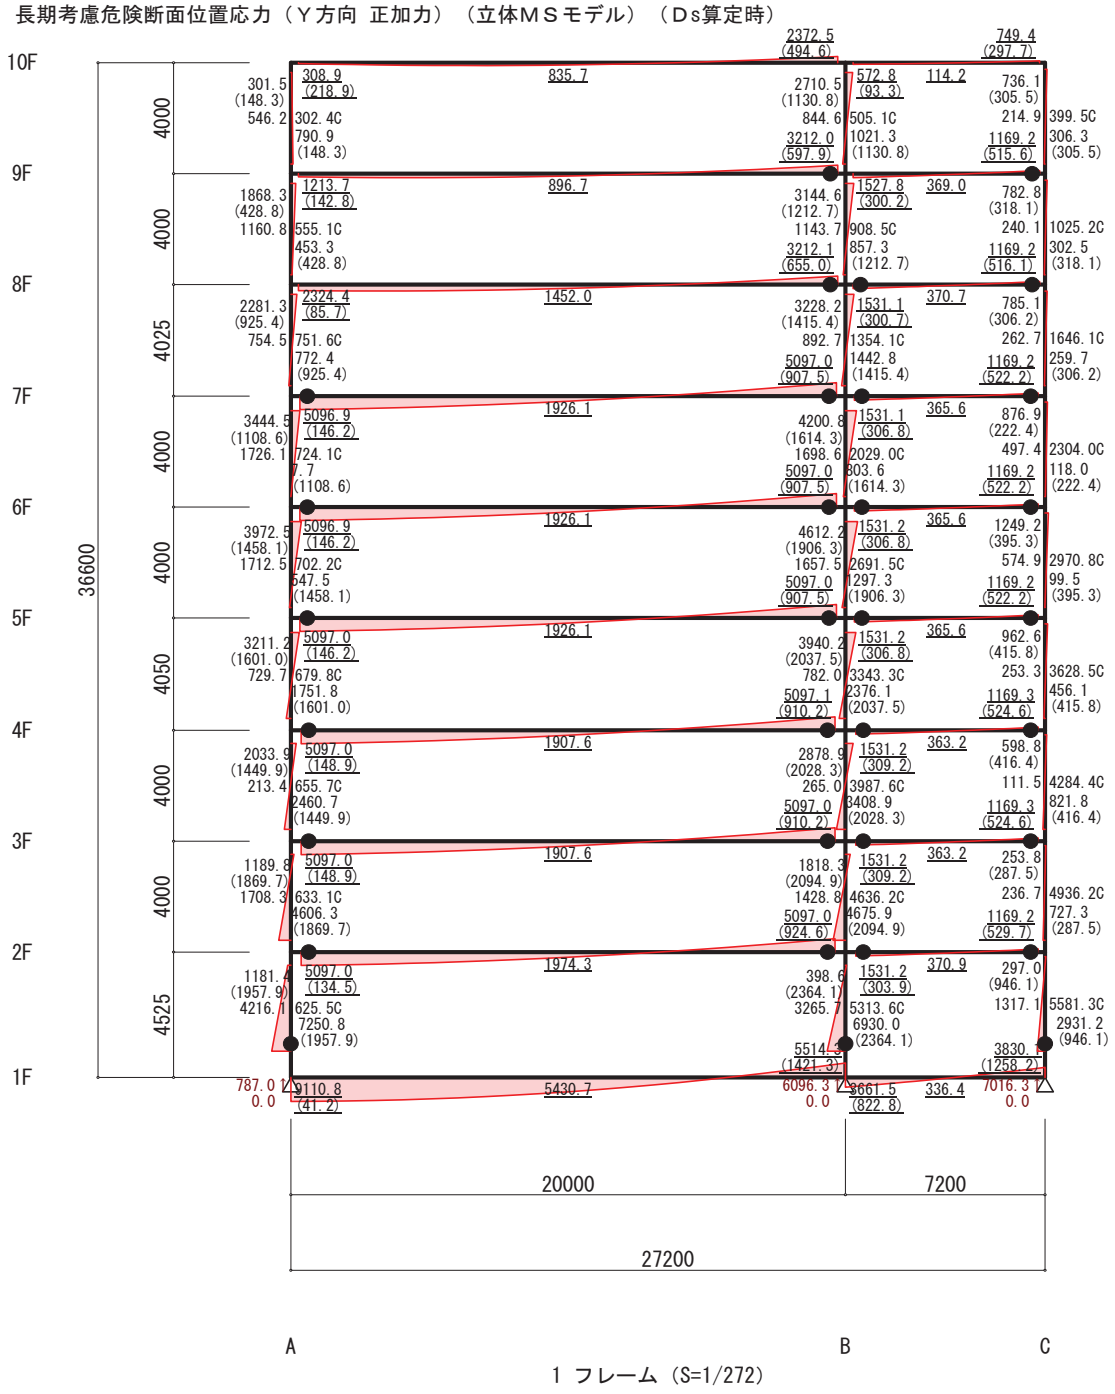


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

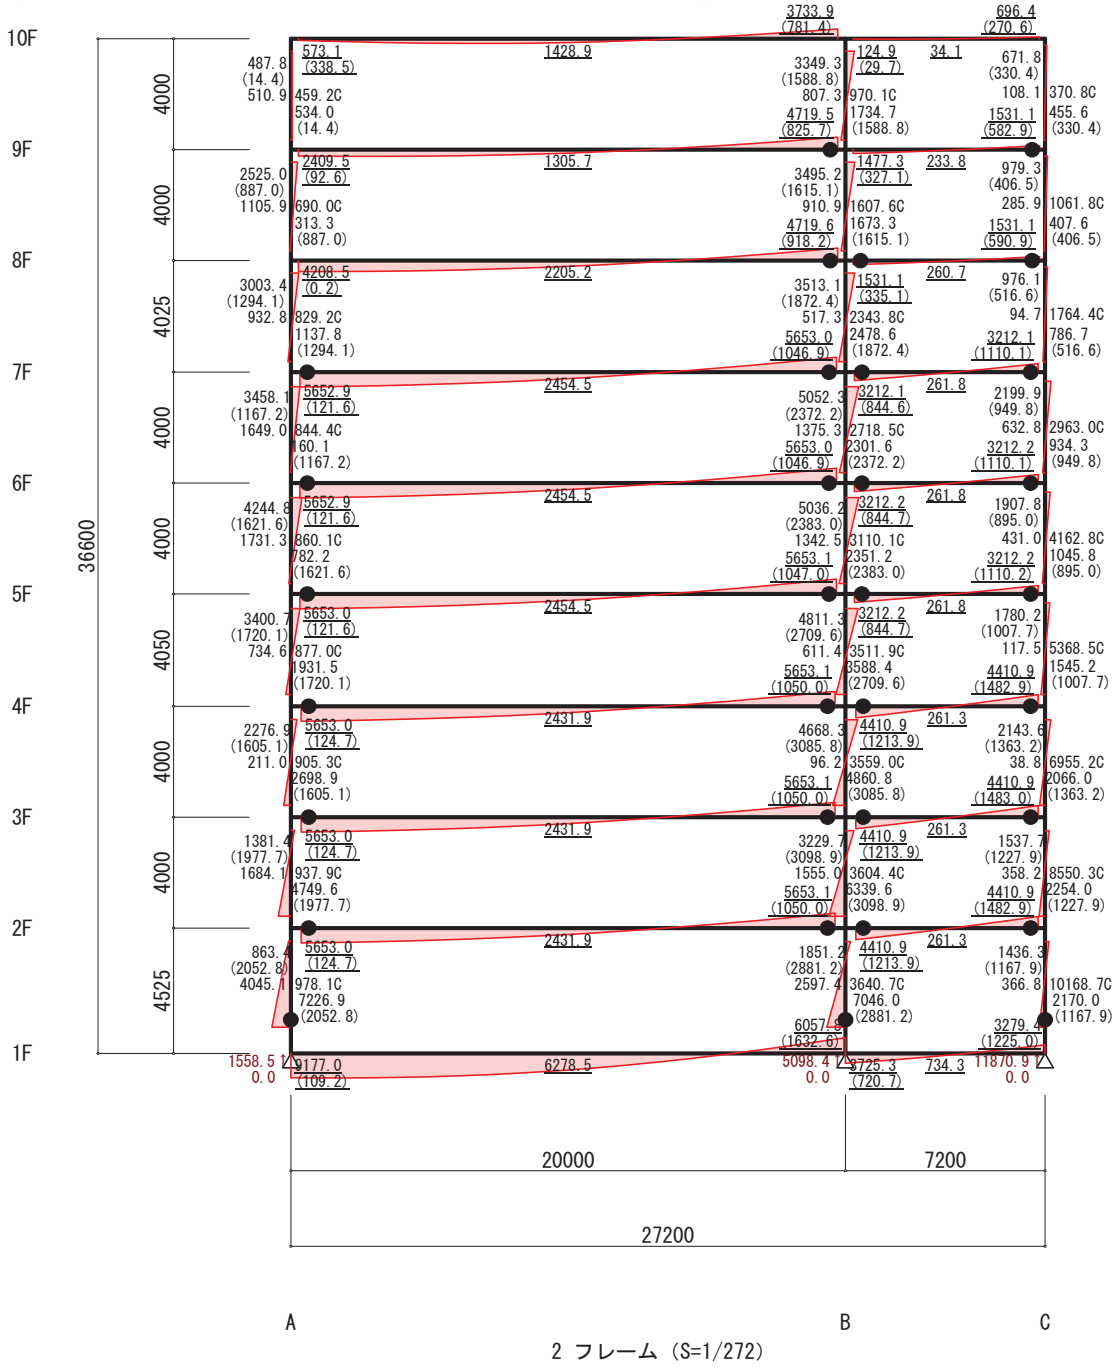


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

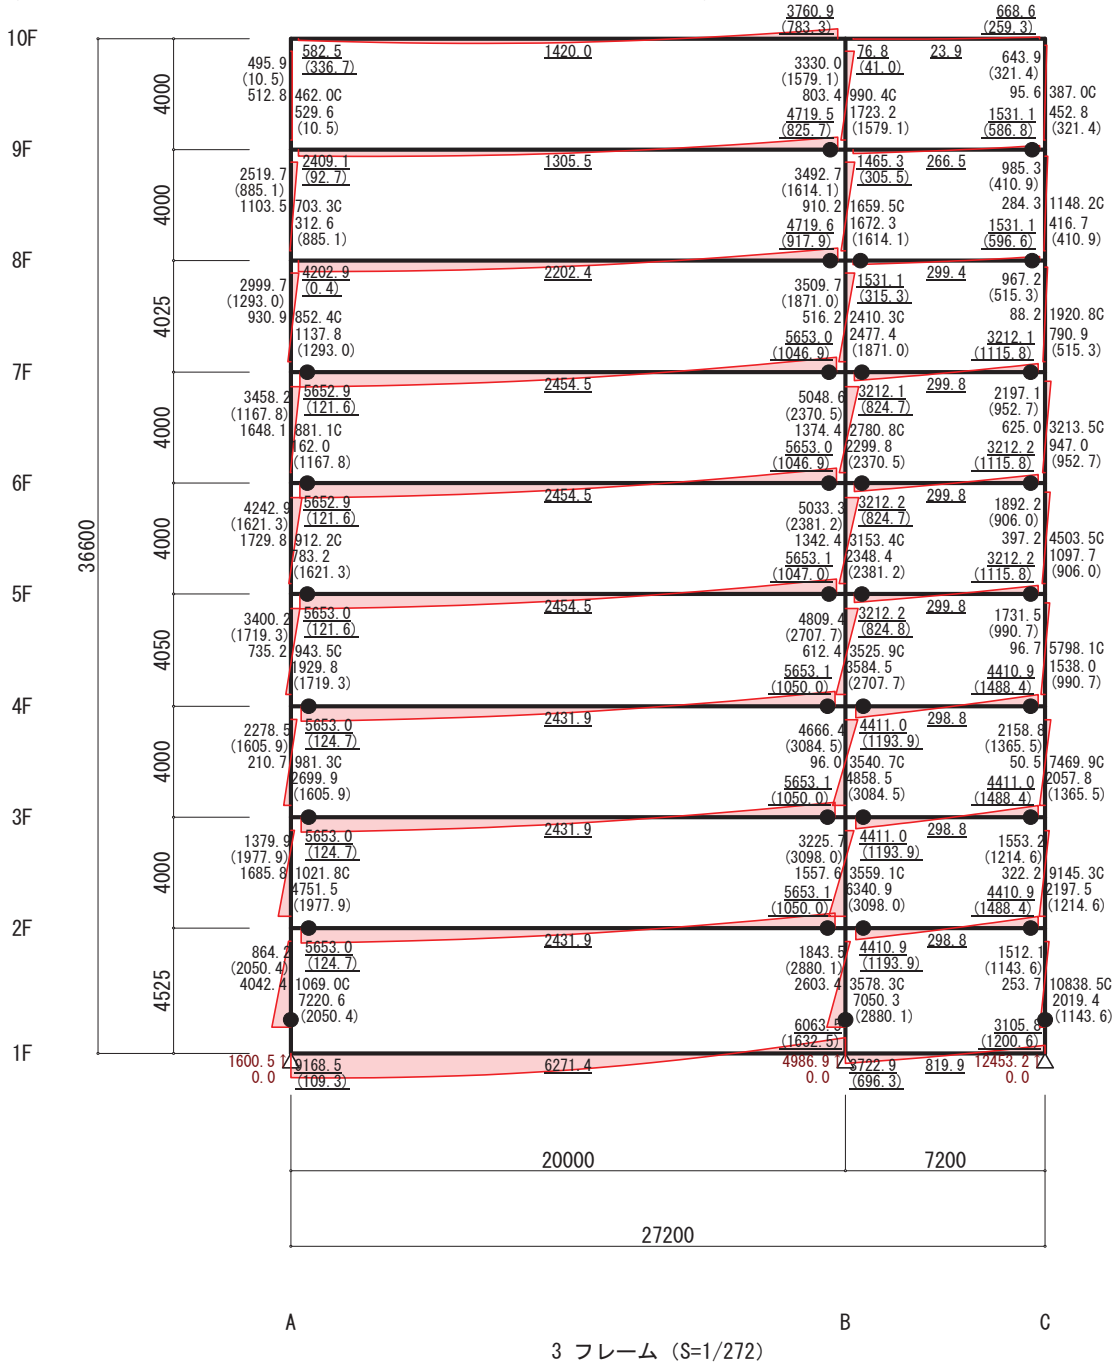


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

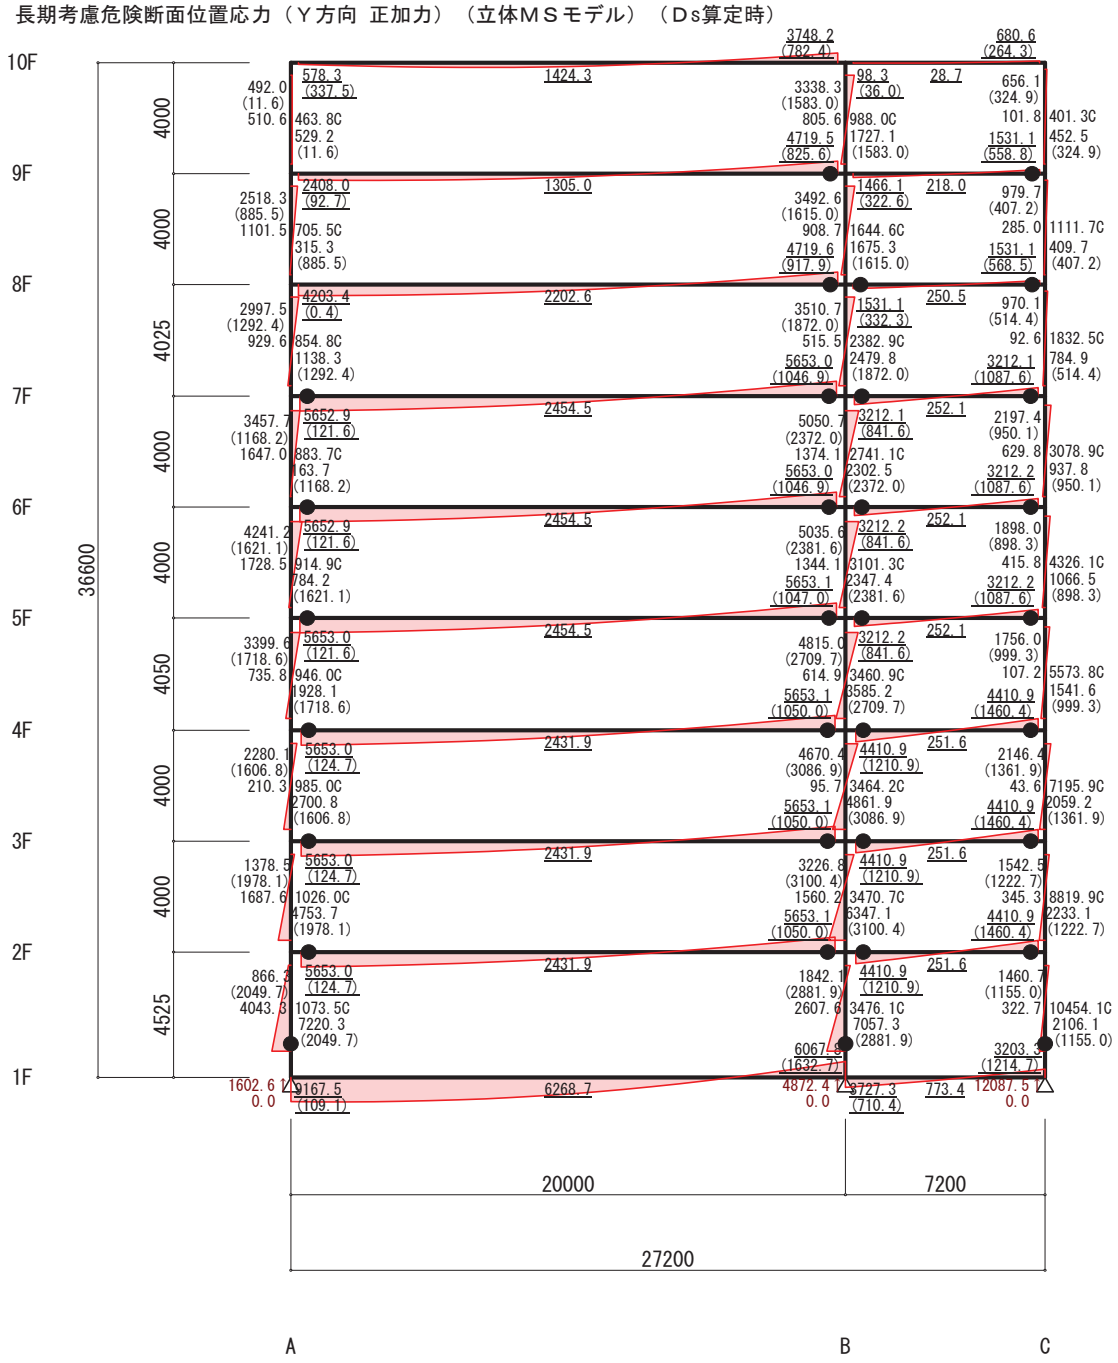


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

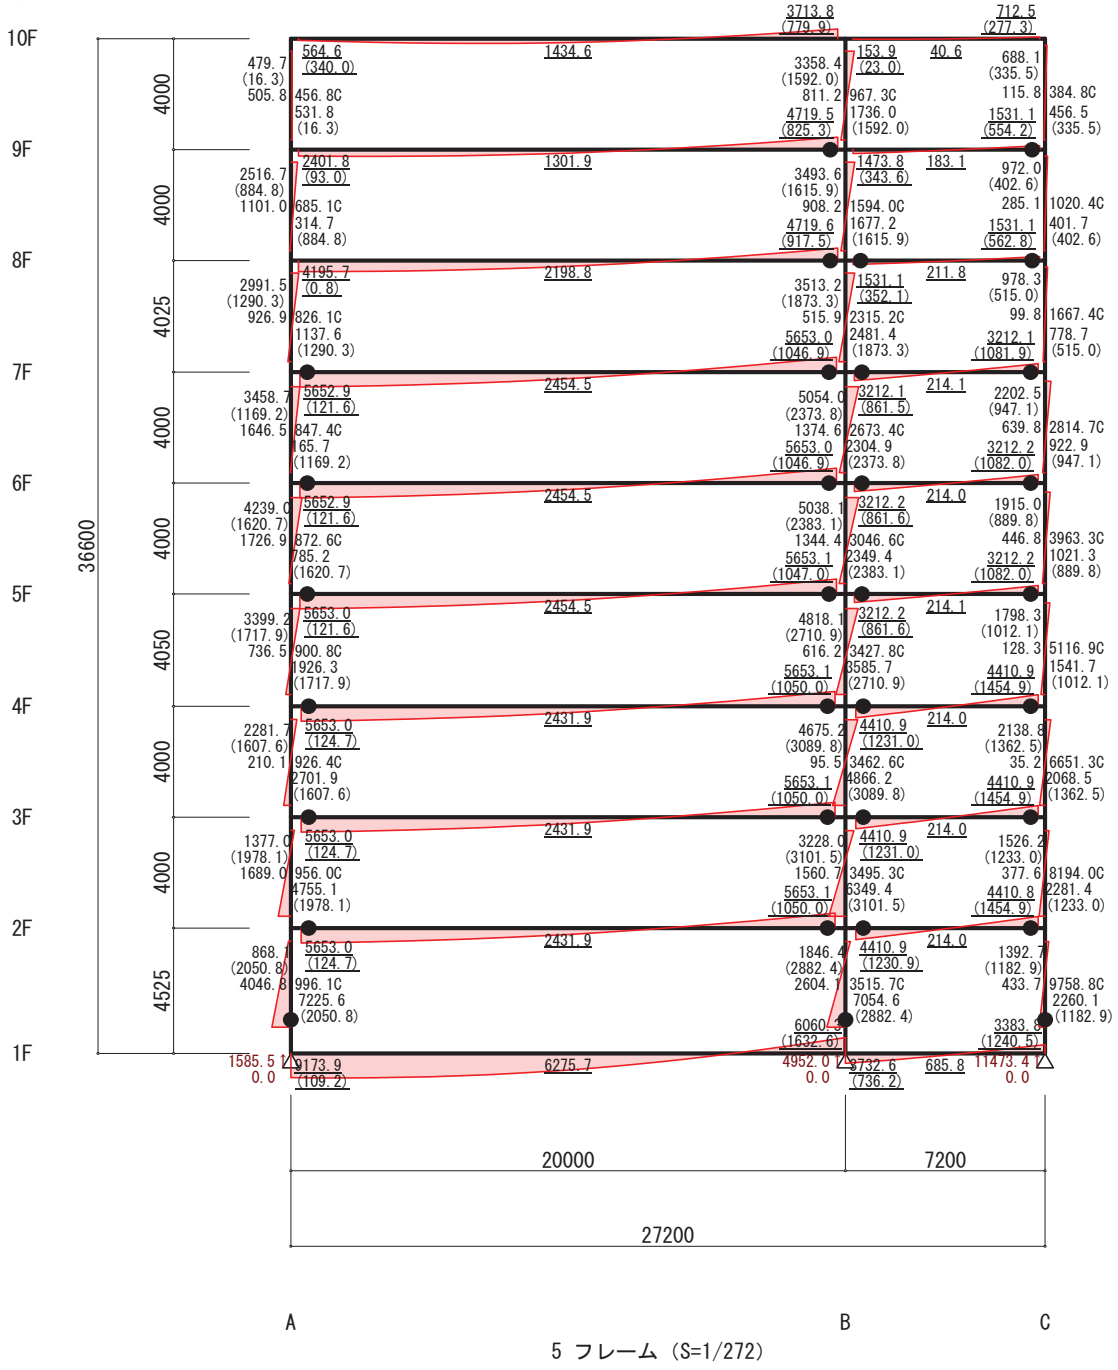


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

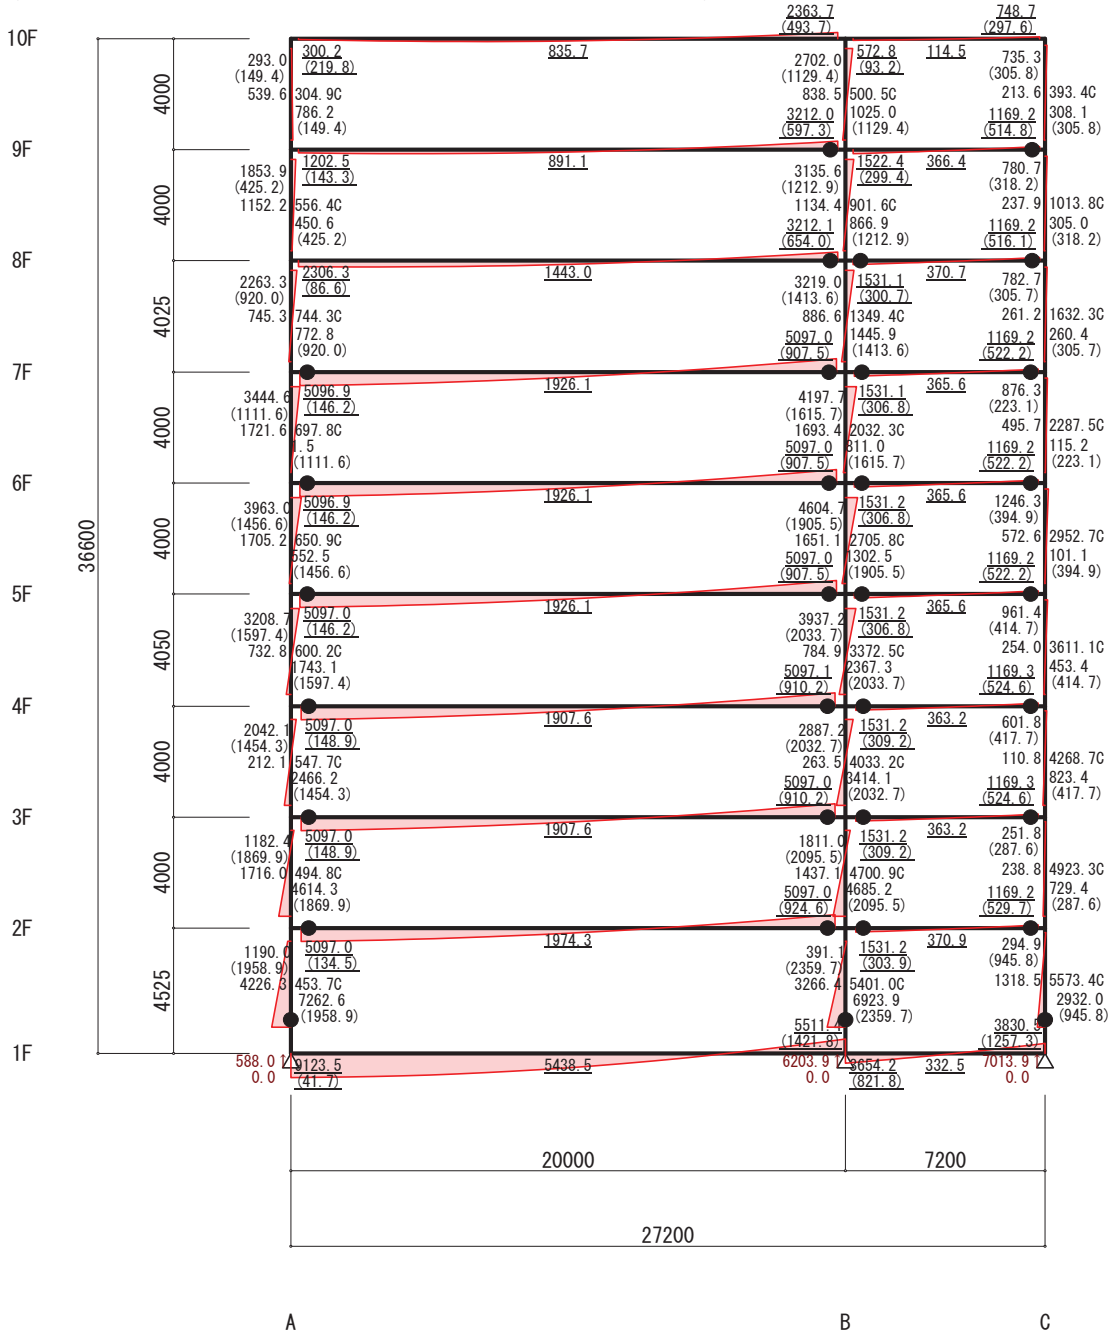


6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

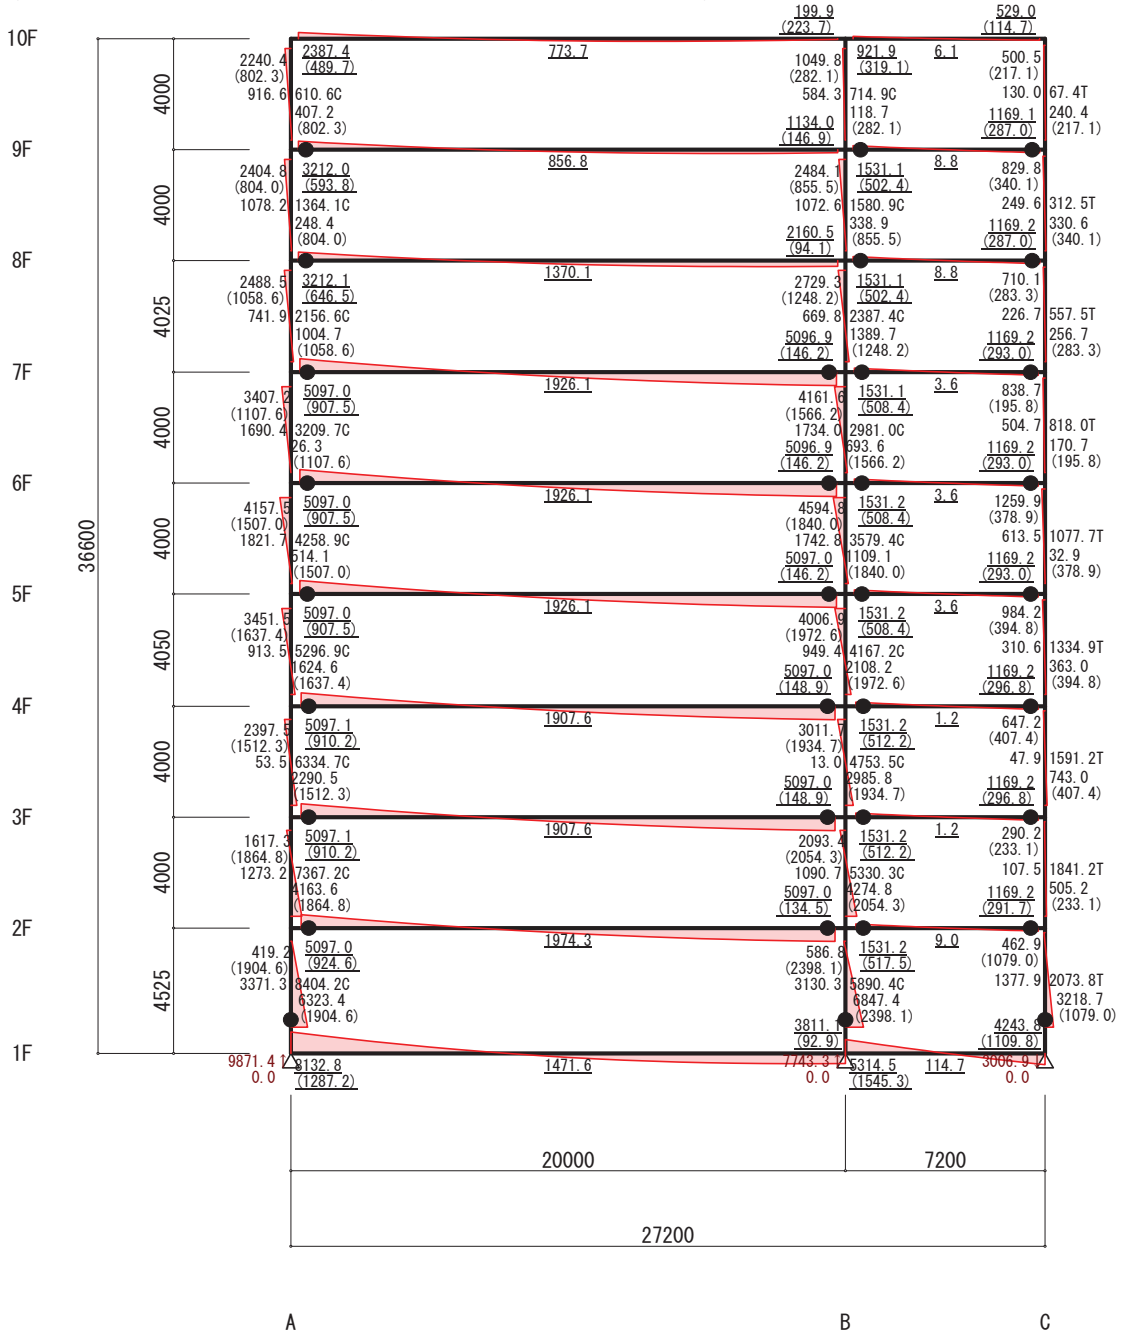


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

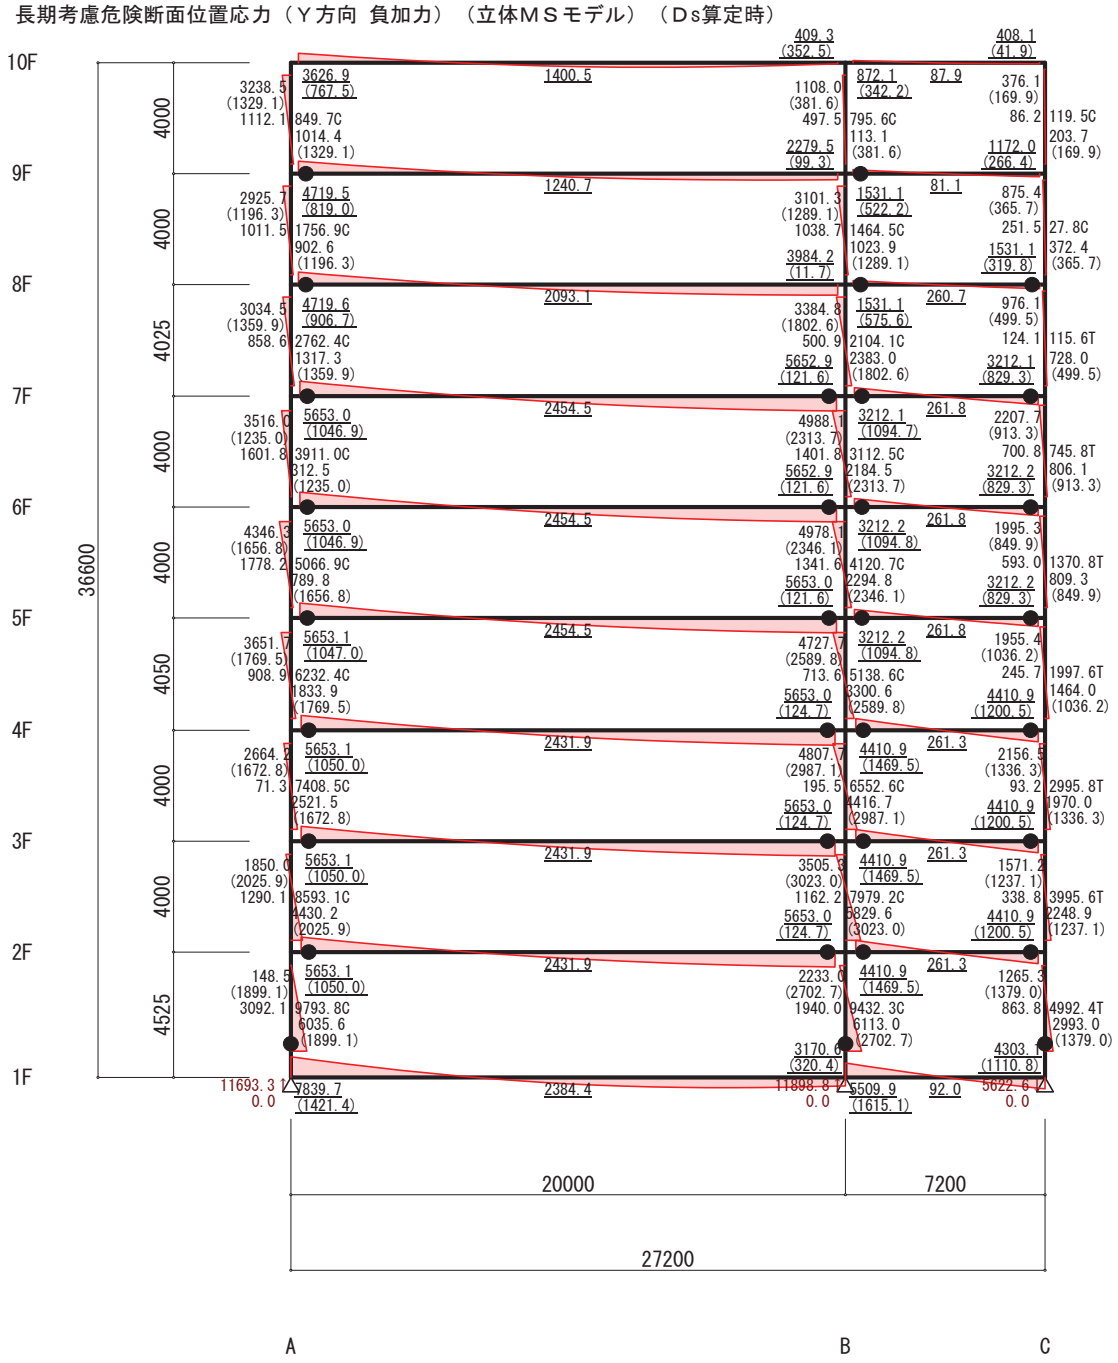


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

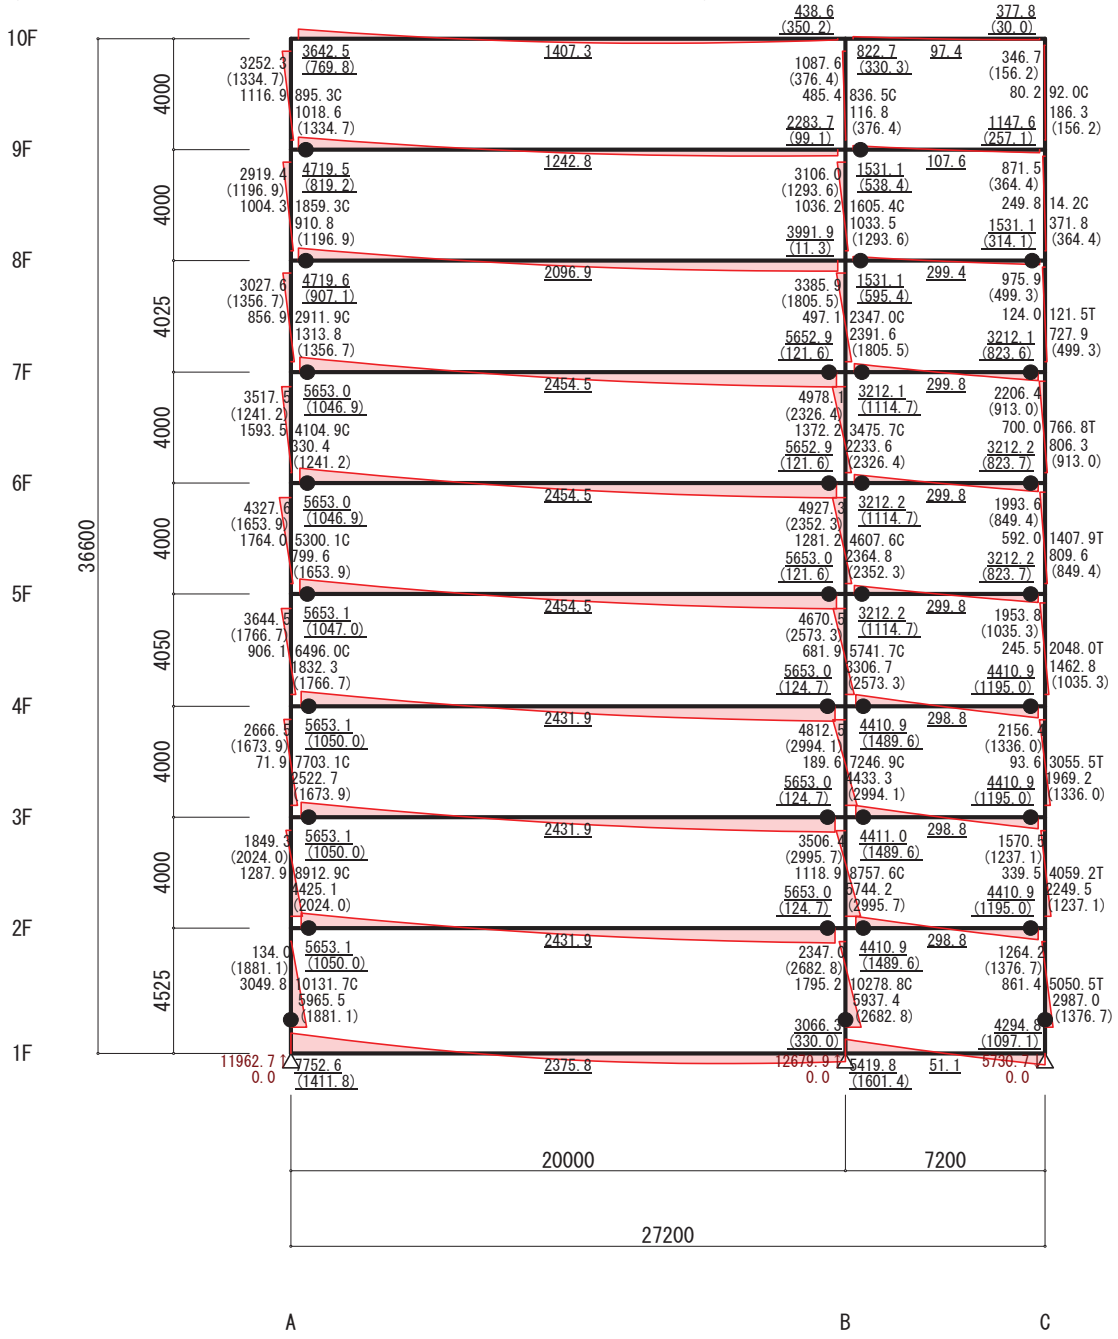


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

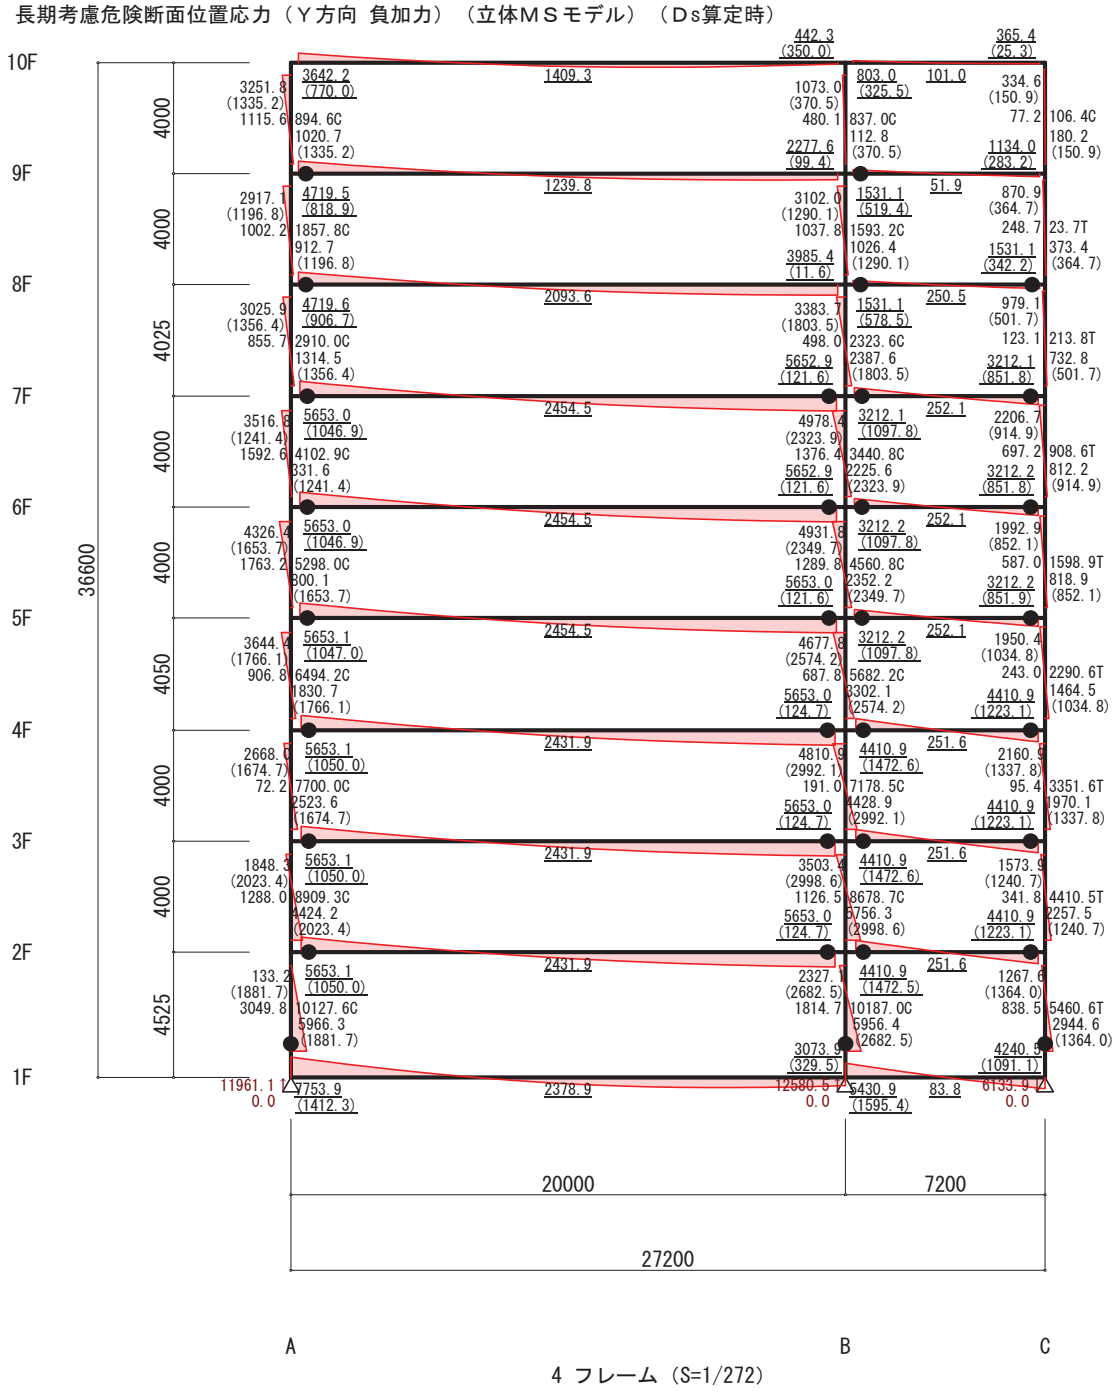


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

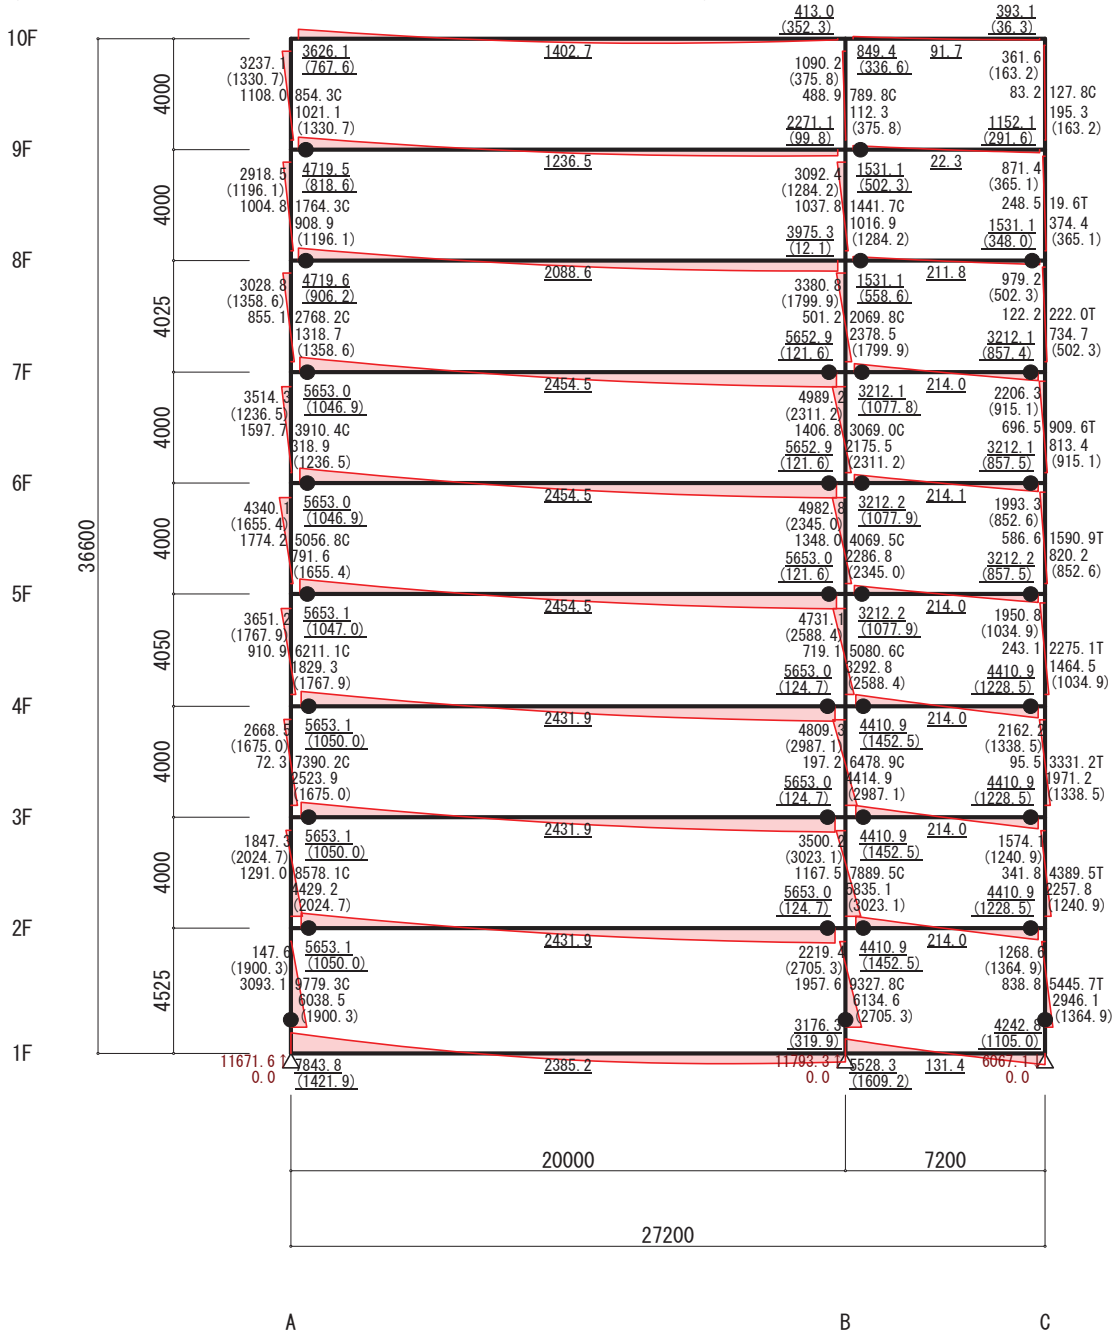

5 フレーム（S=1/272）


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

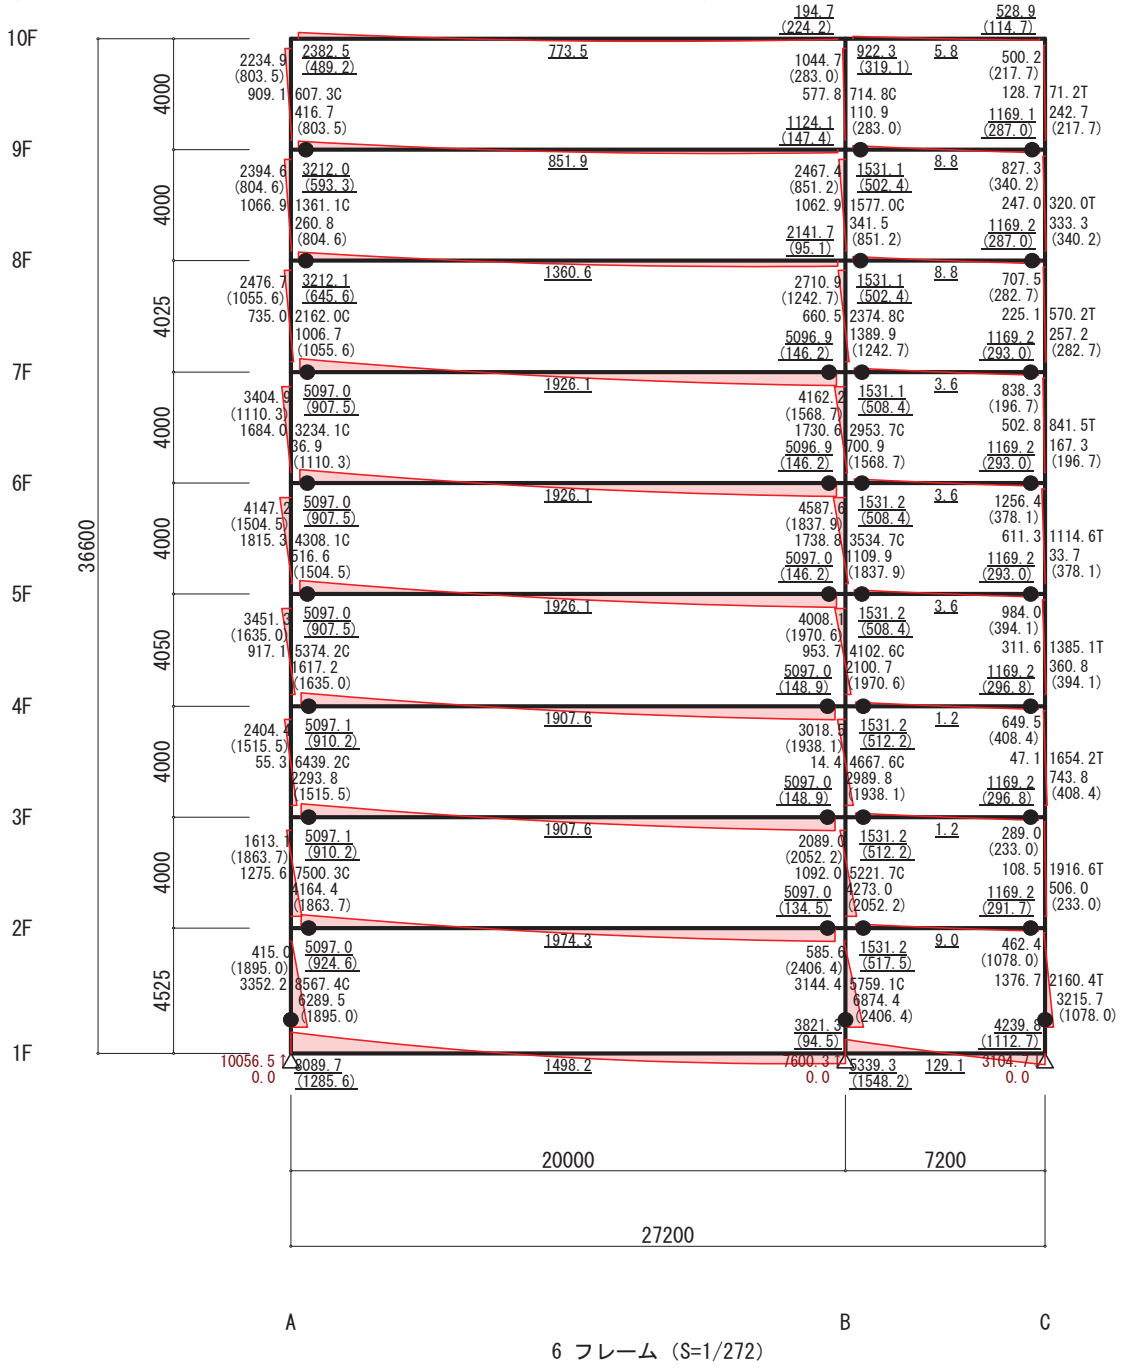



6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

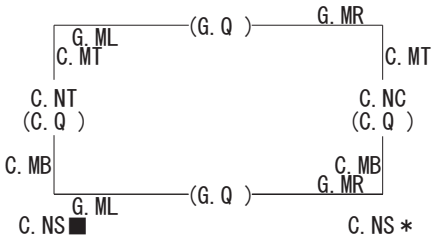

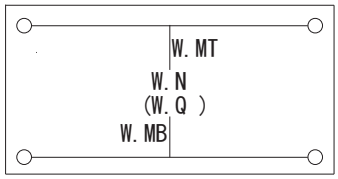


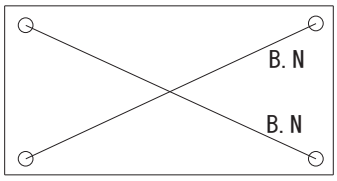


G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

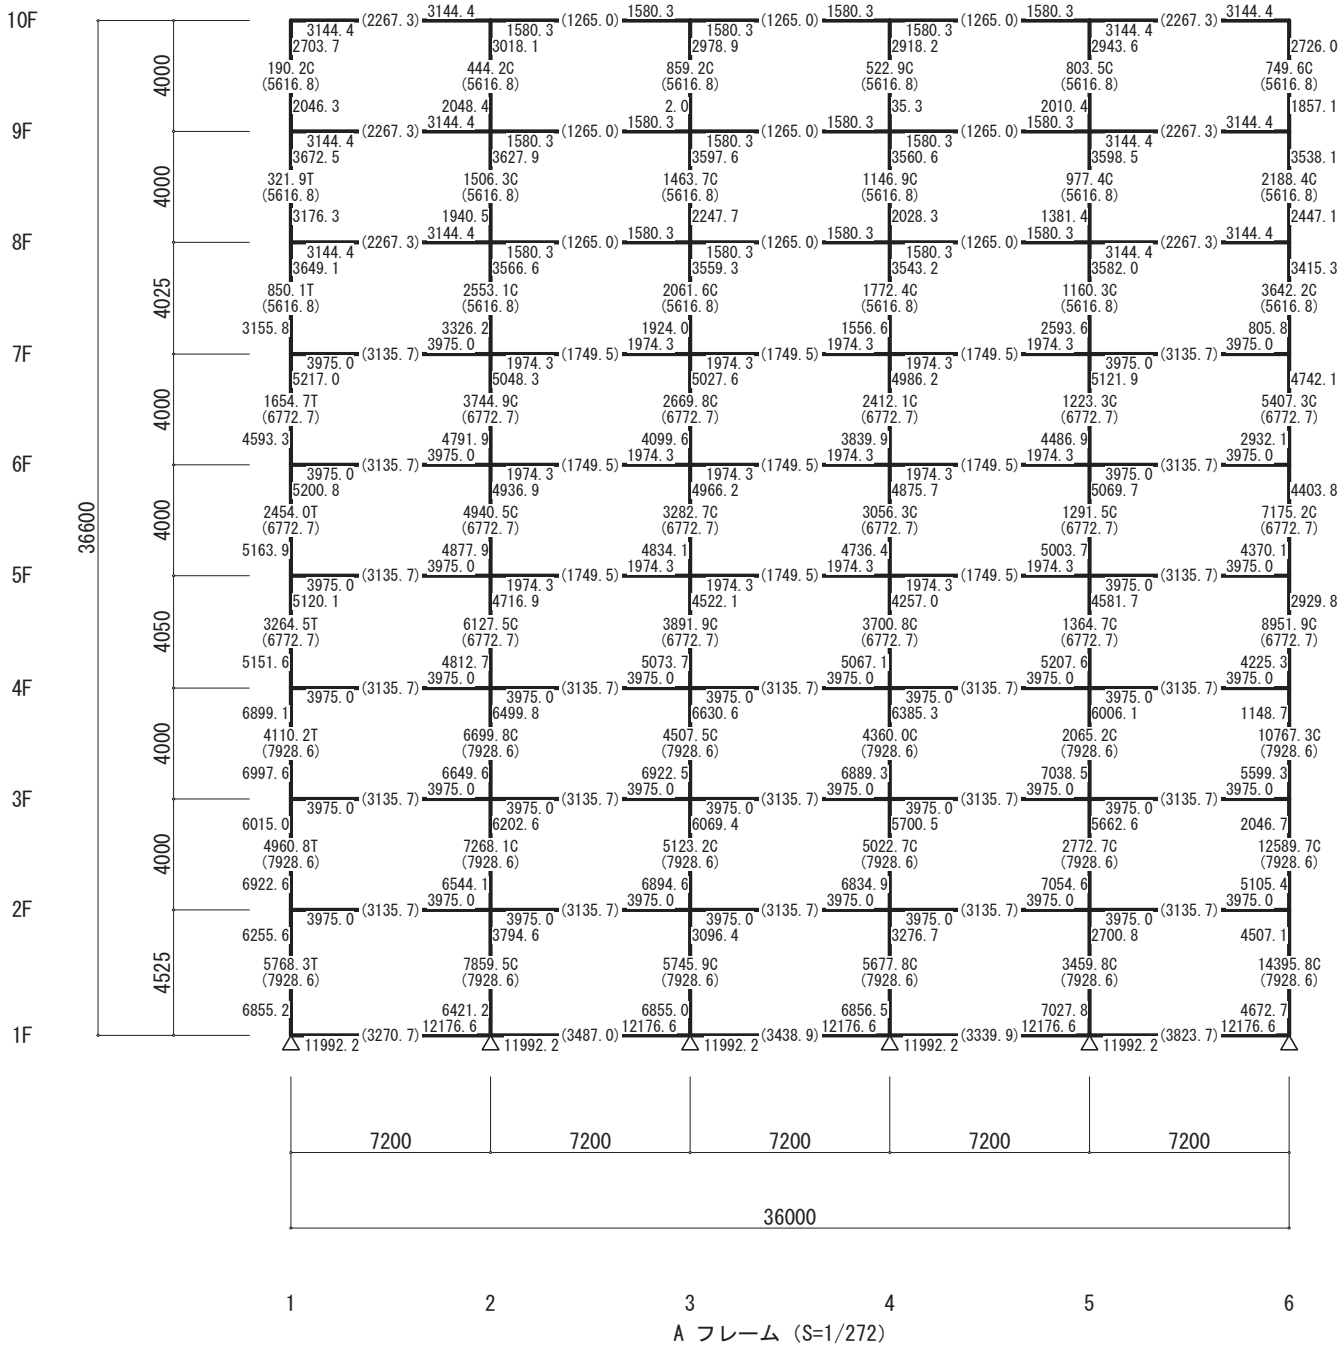


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

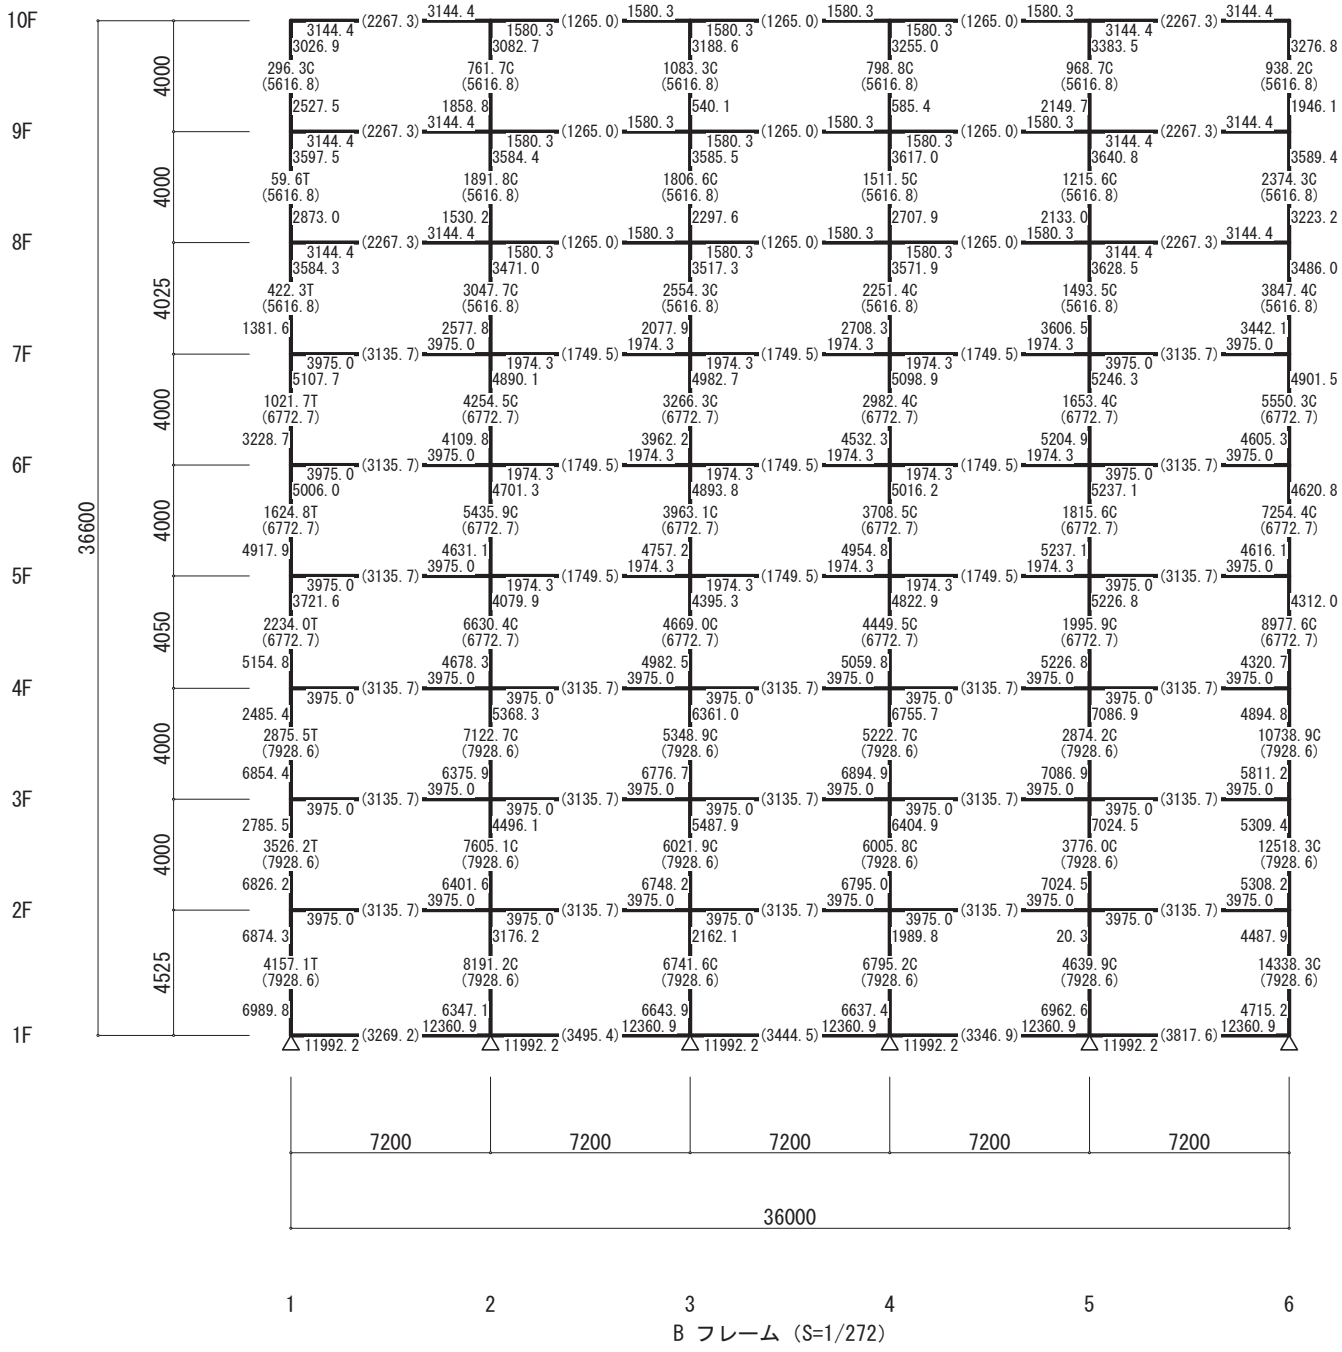


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

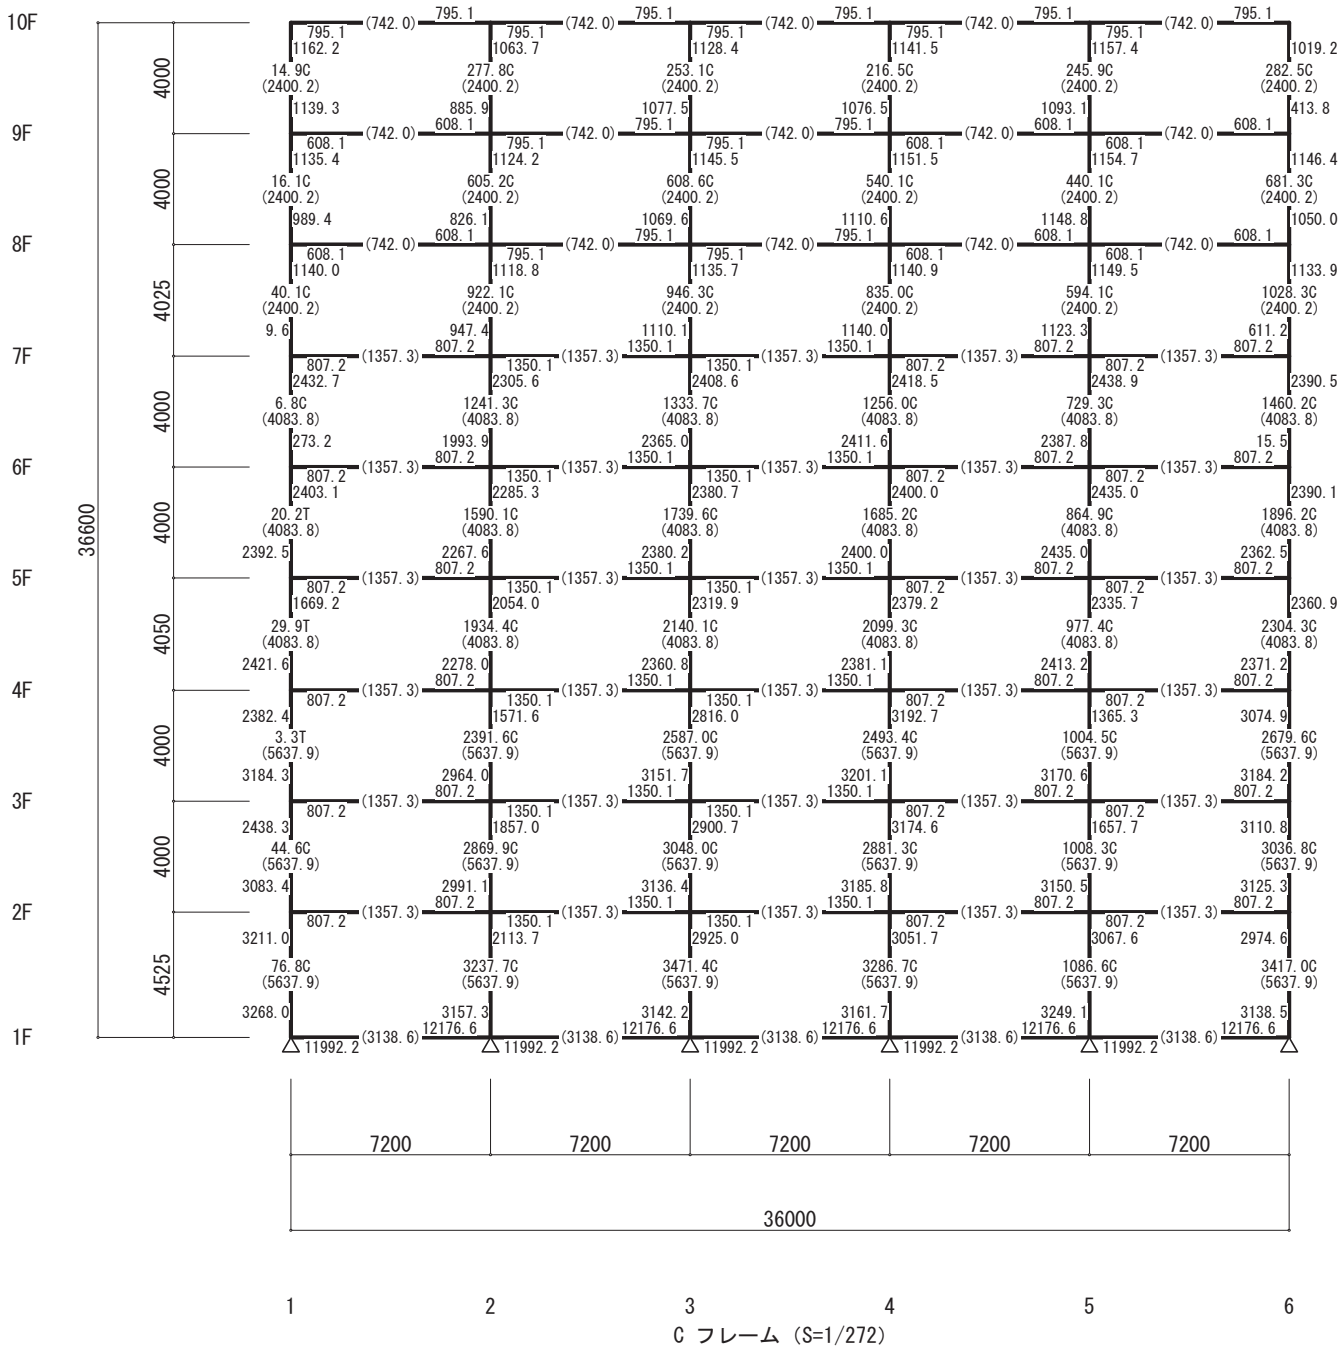


終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

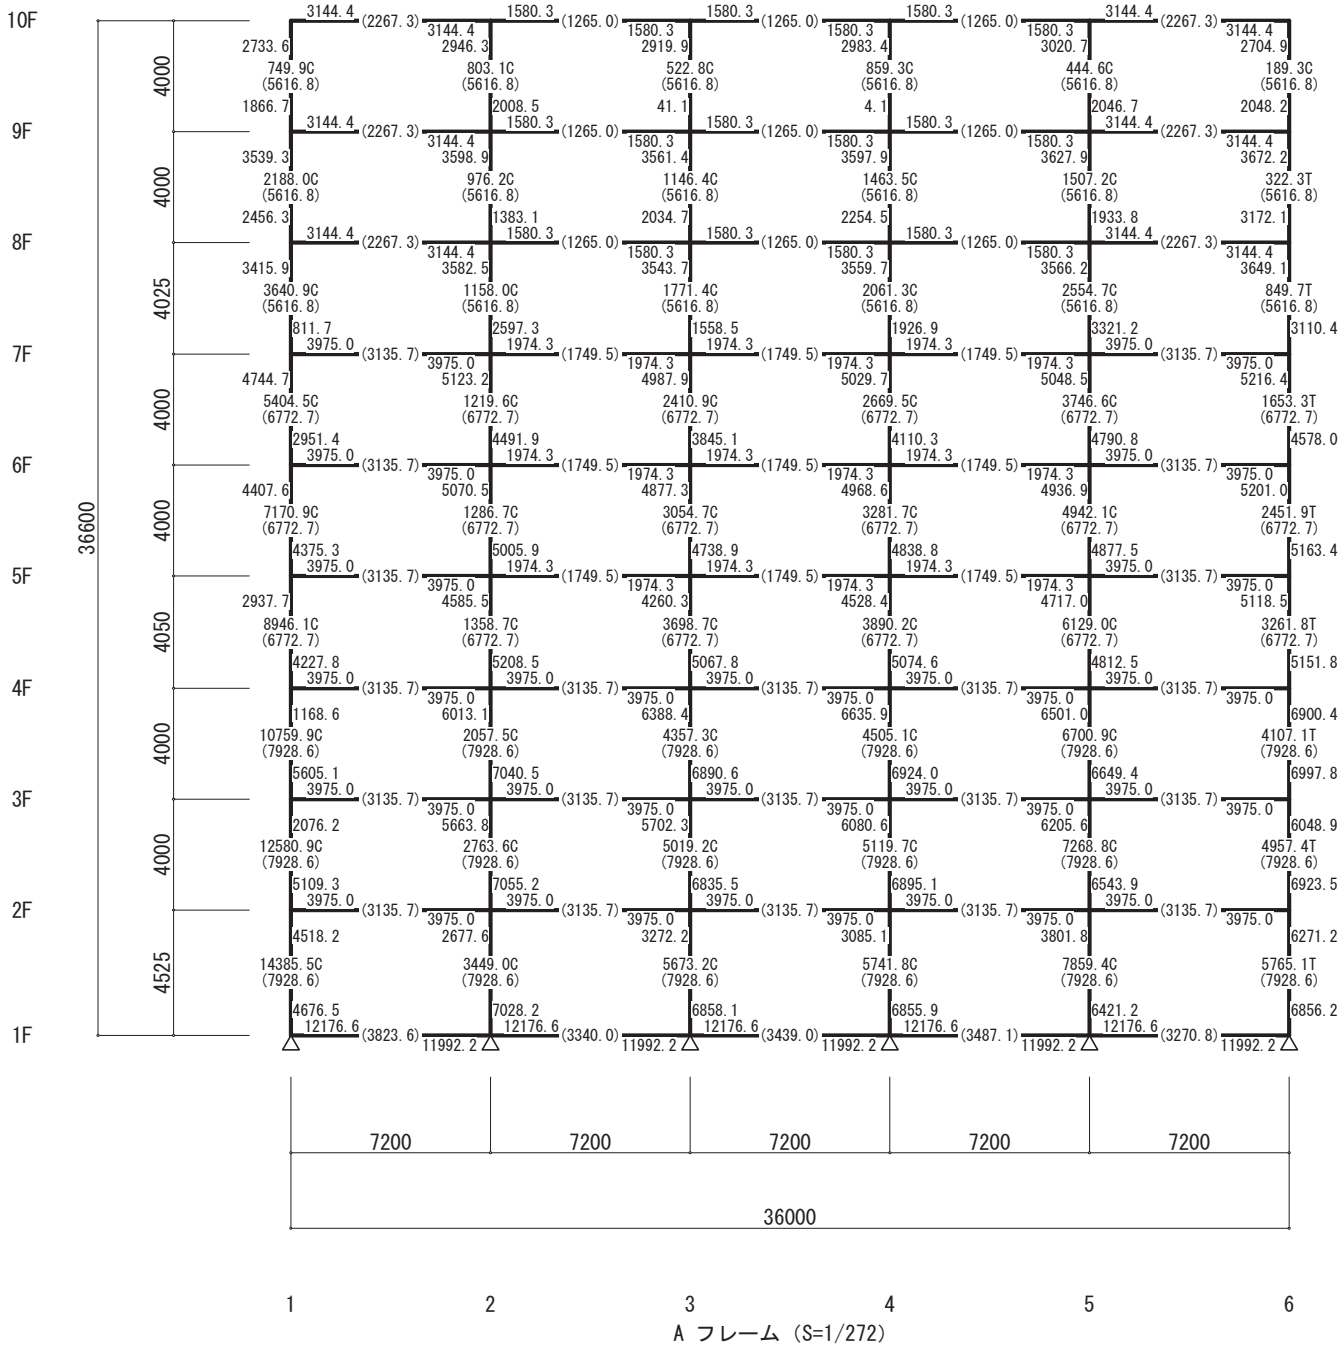


終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

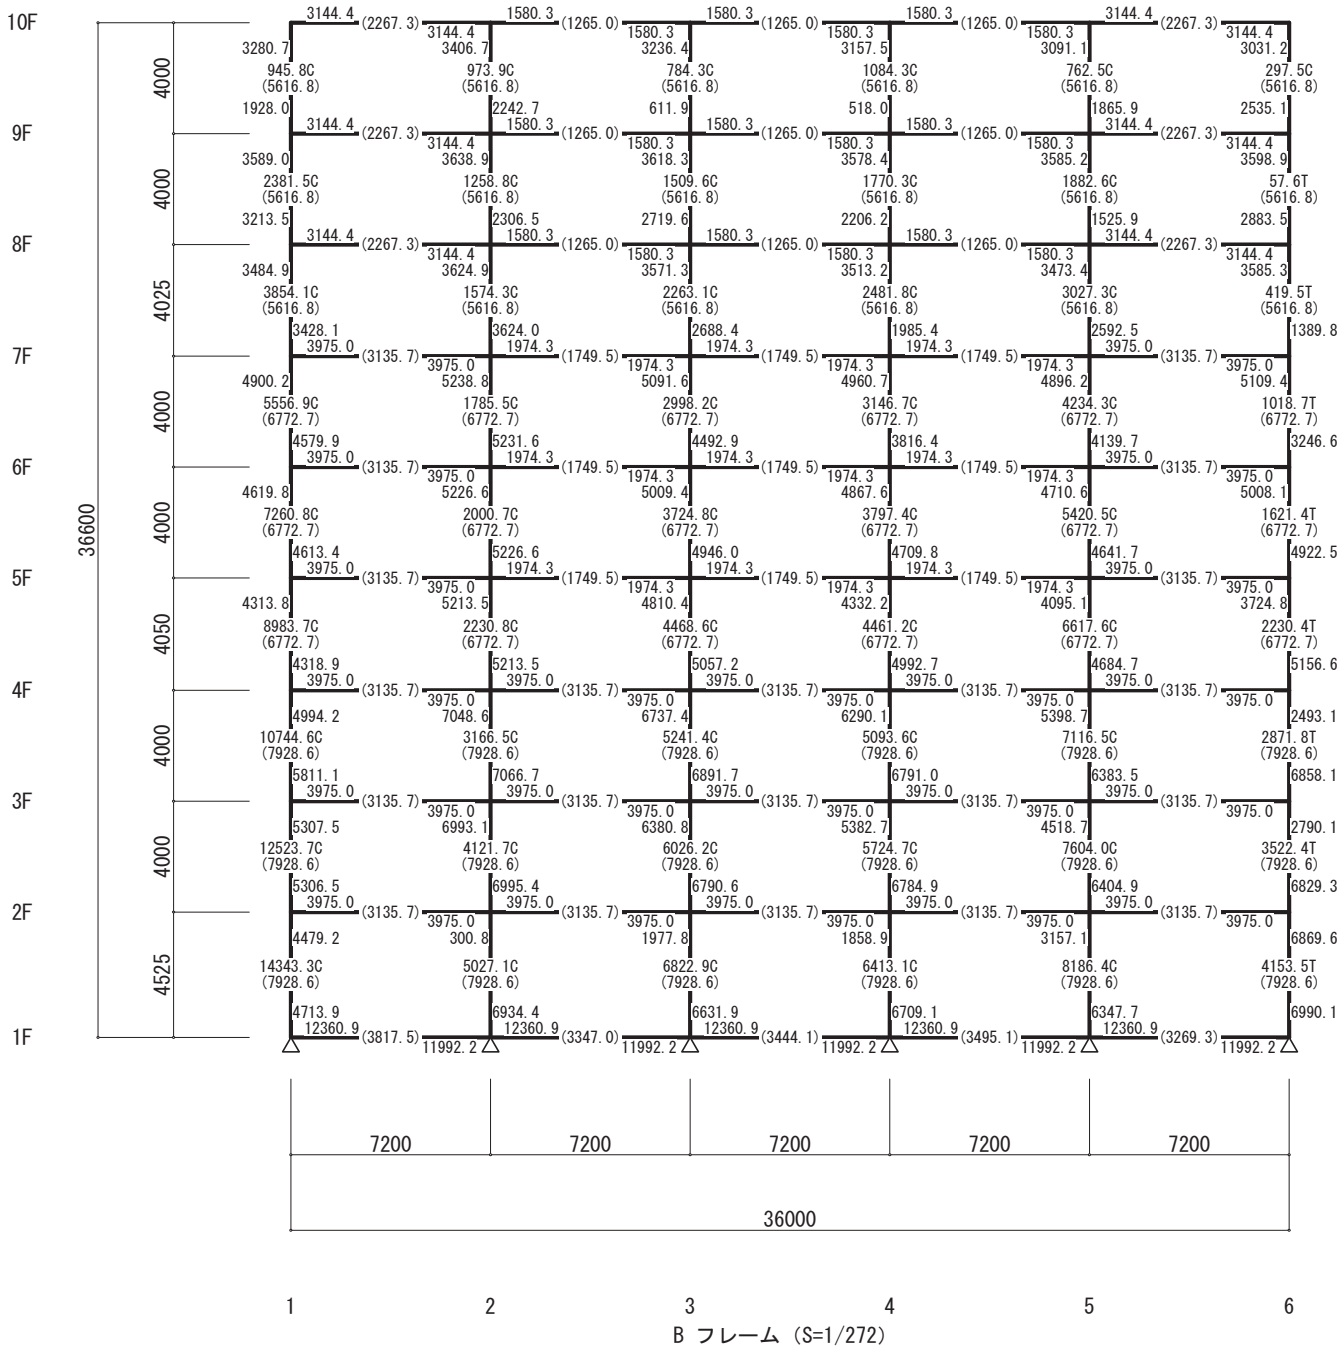

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

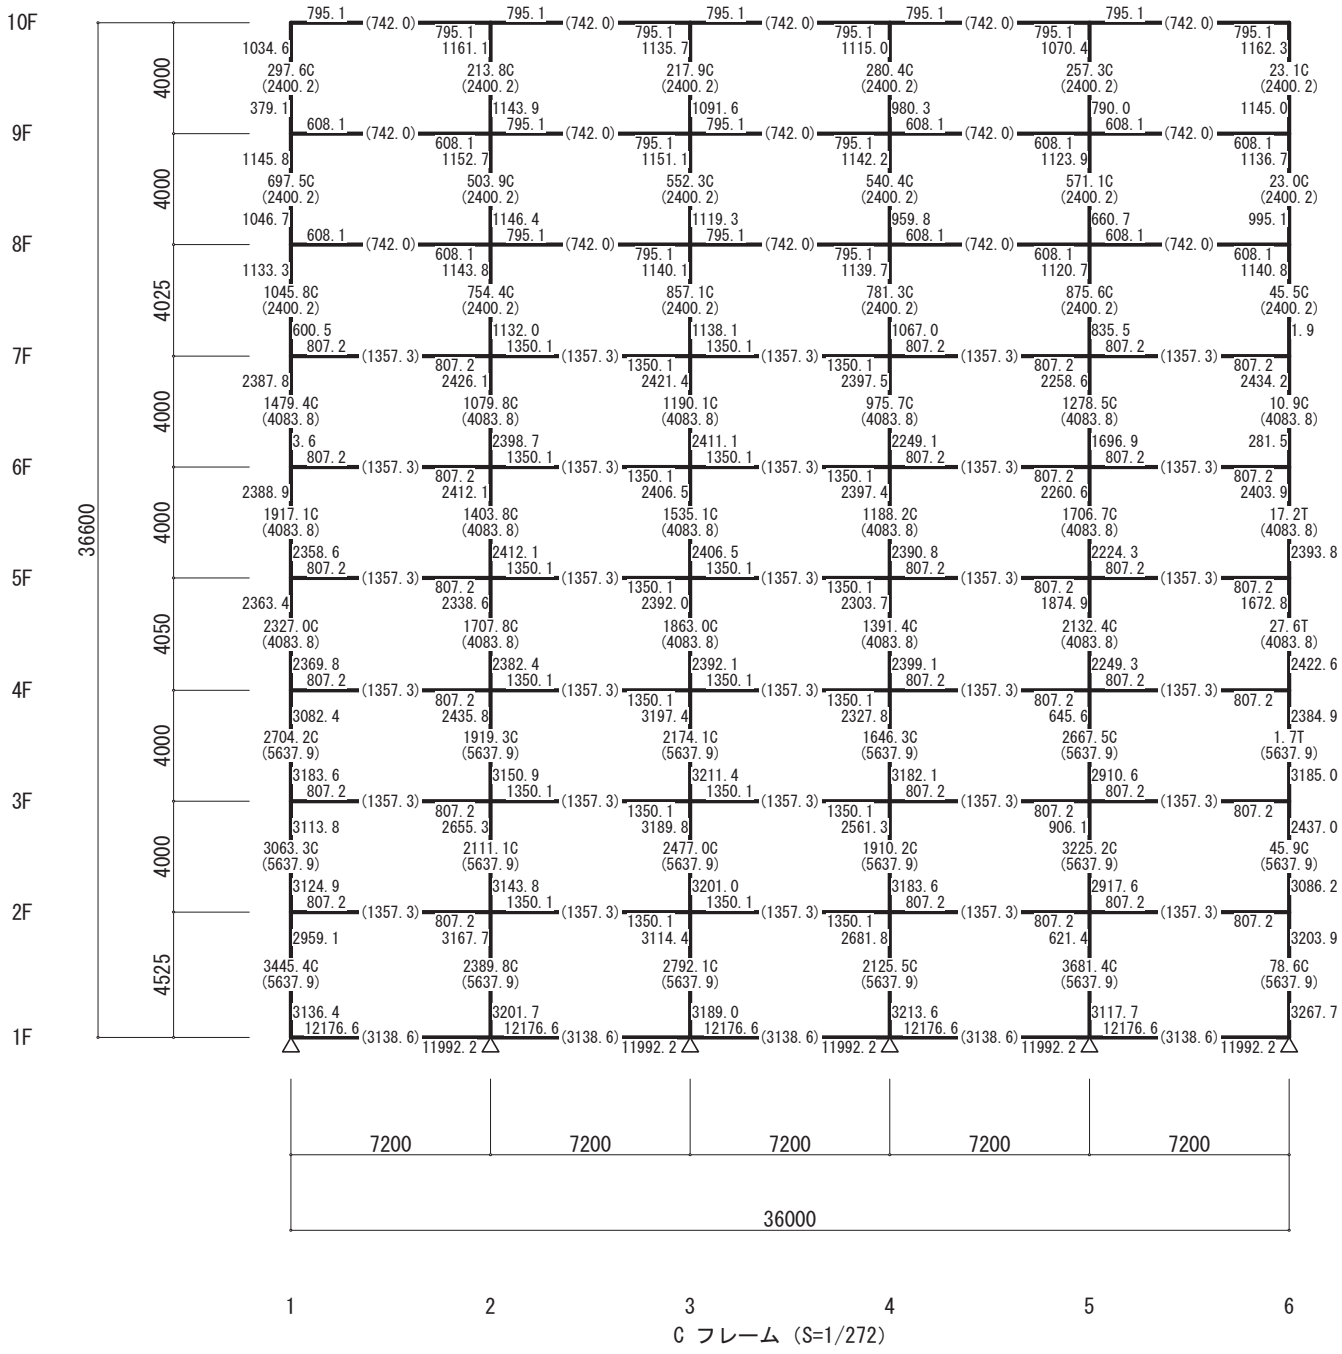


終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

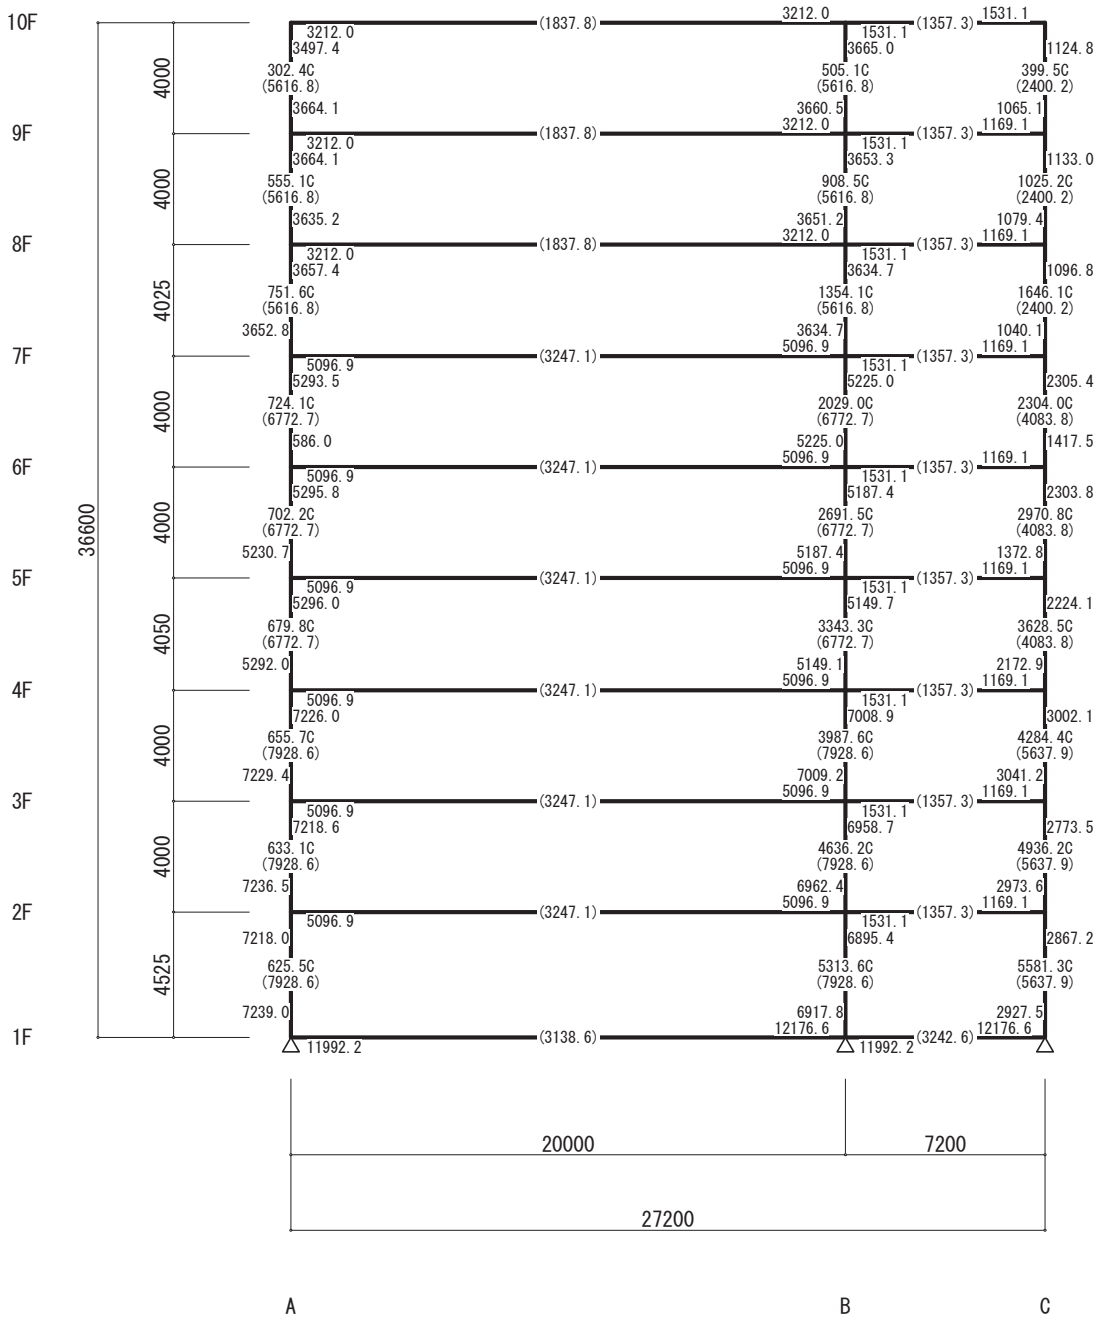


1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

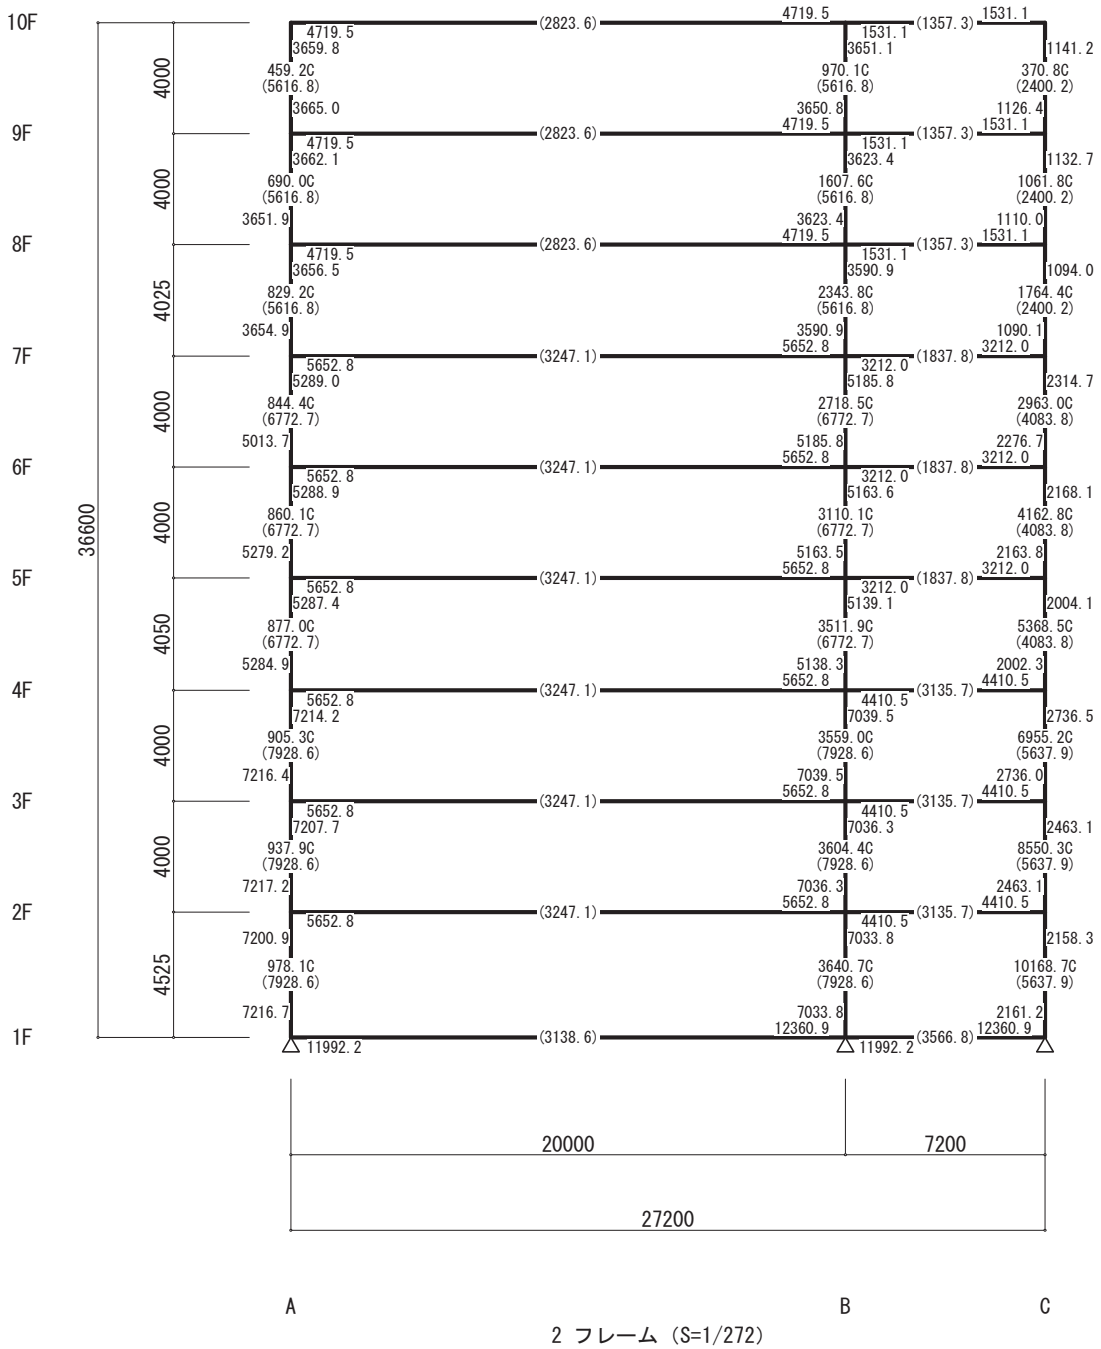


2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

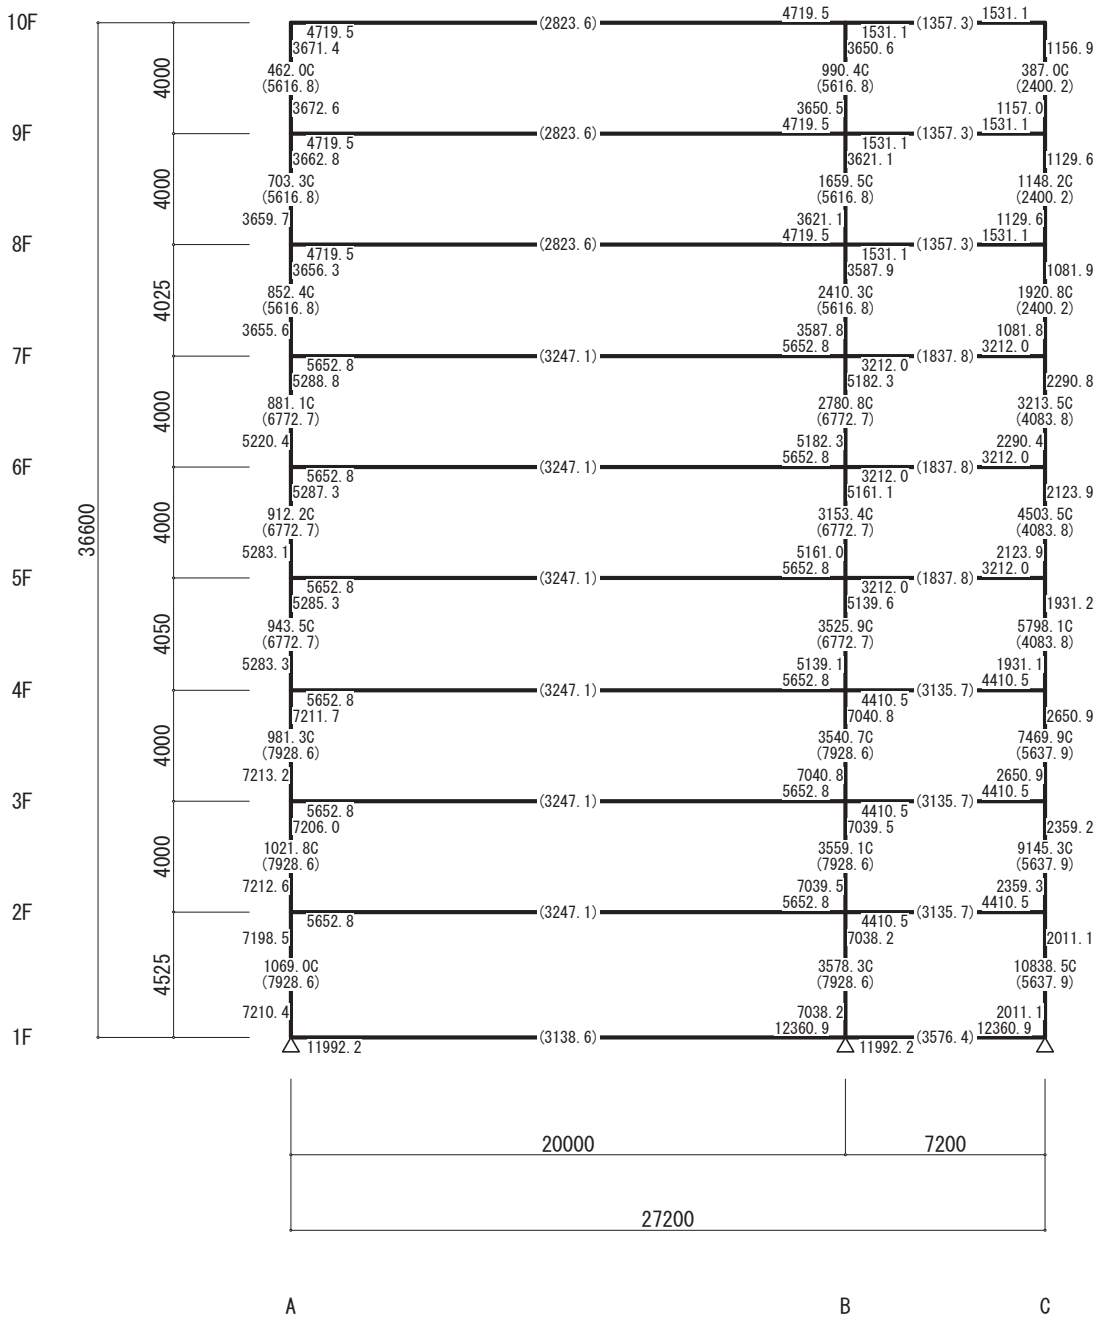


3 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

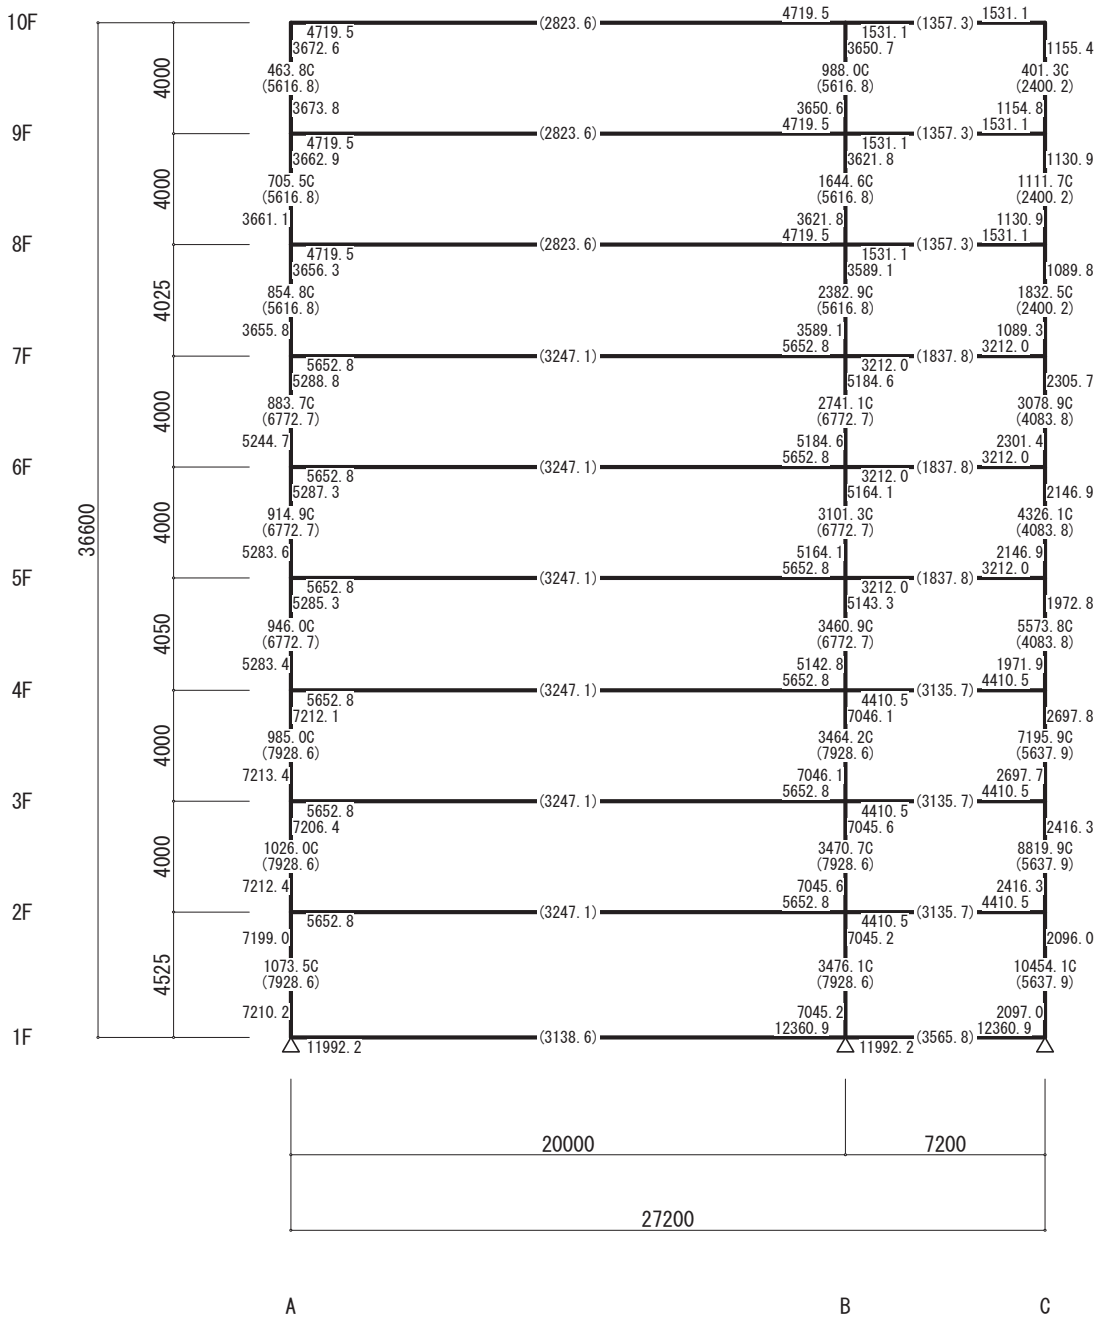


4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

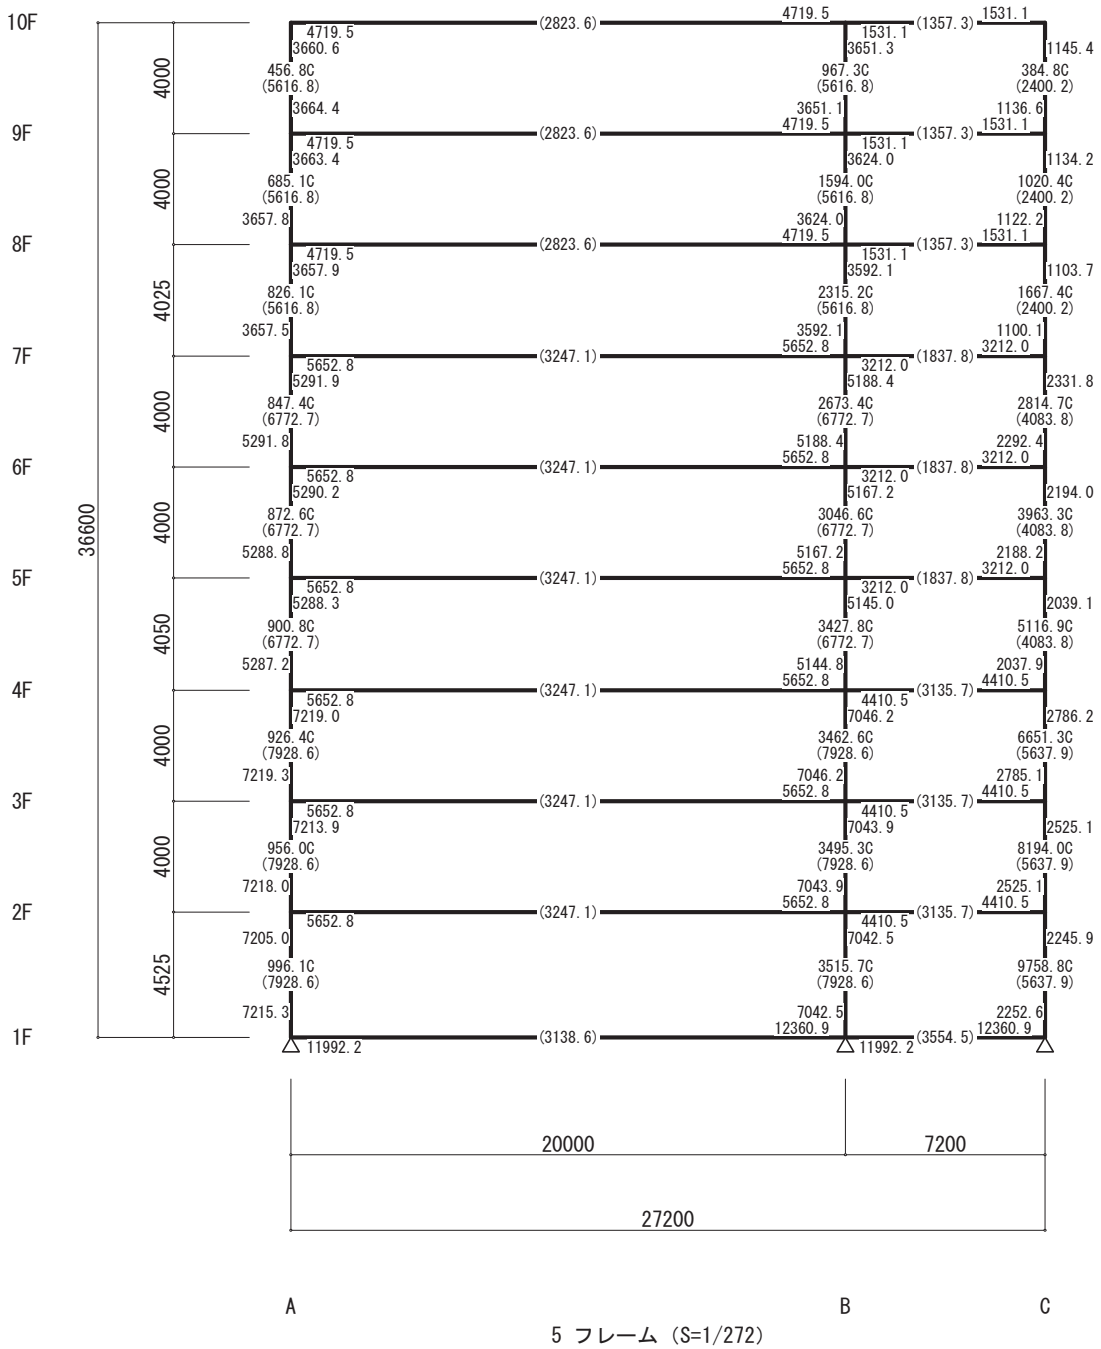


5 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

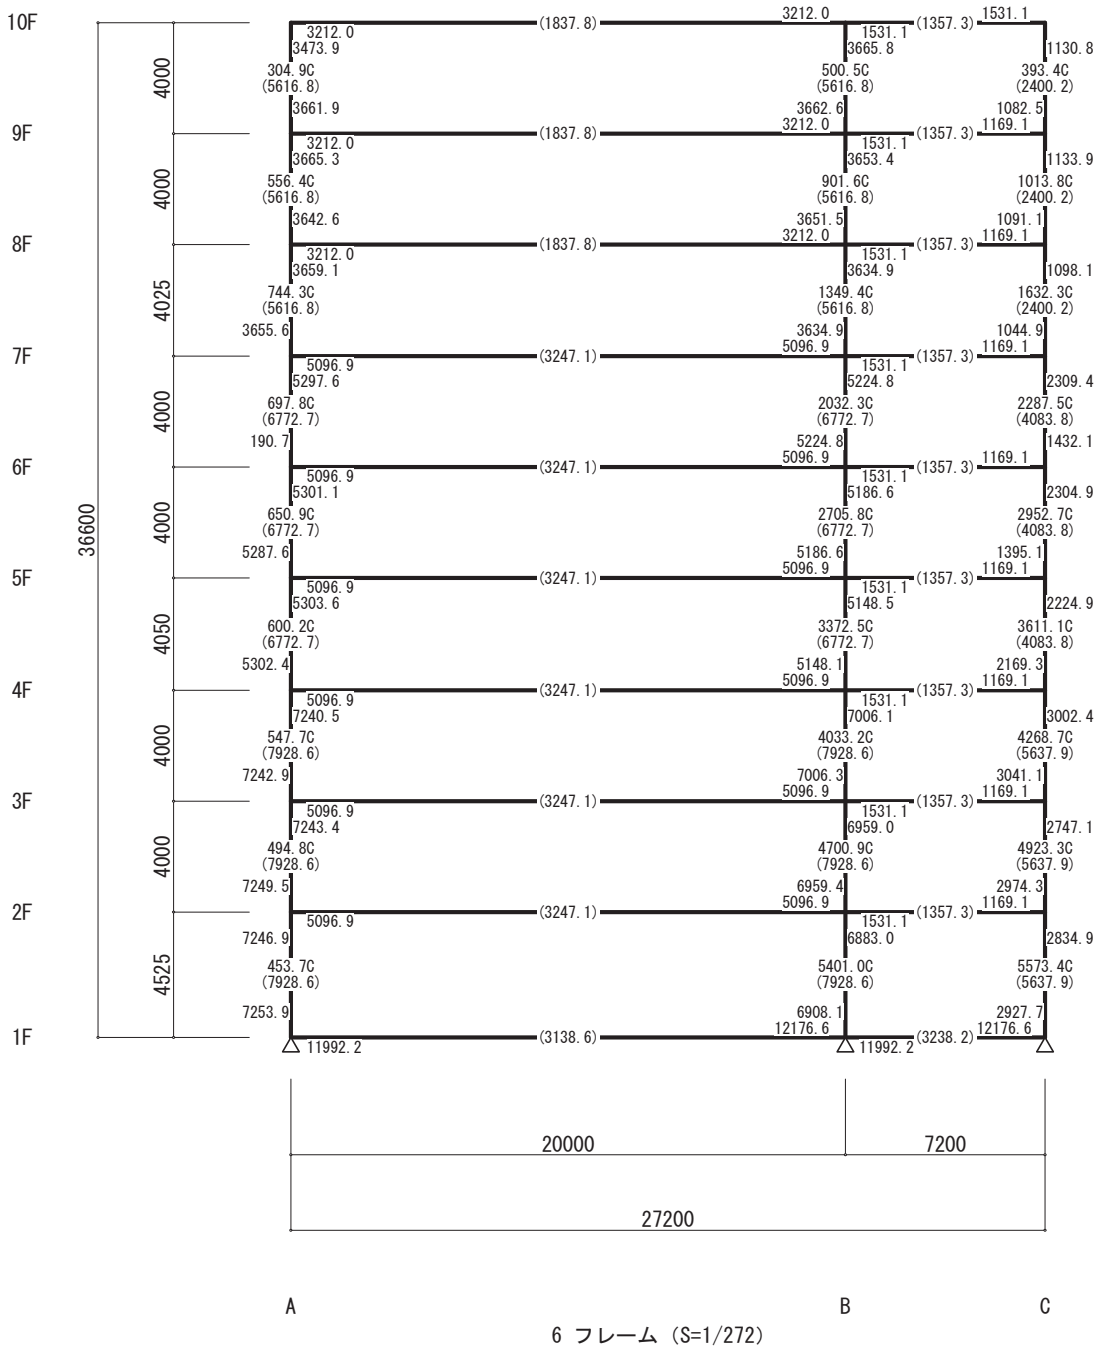


6 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

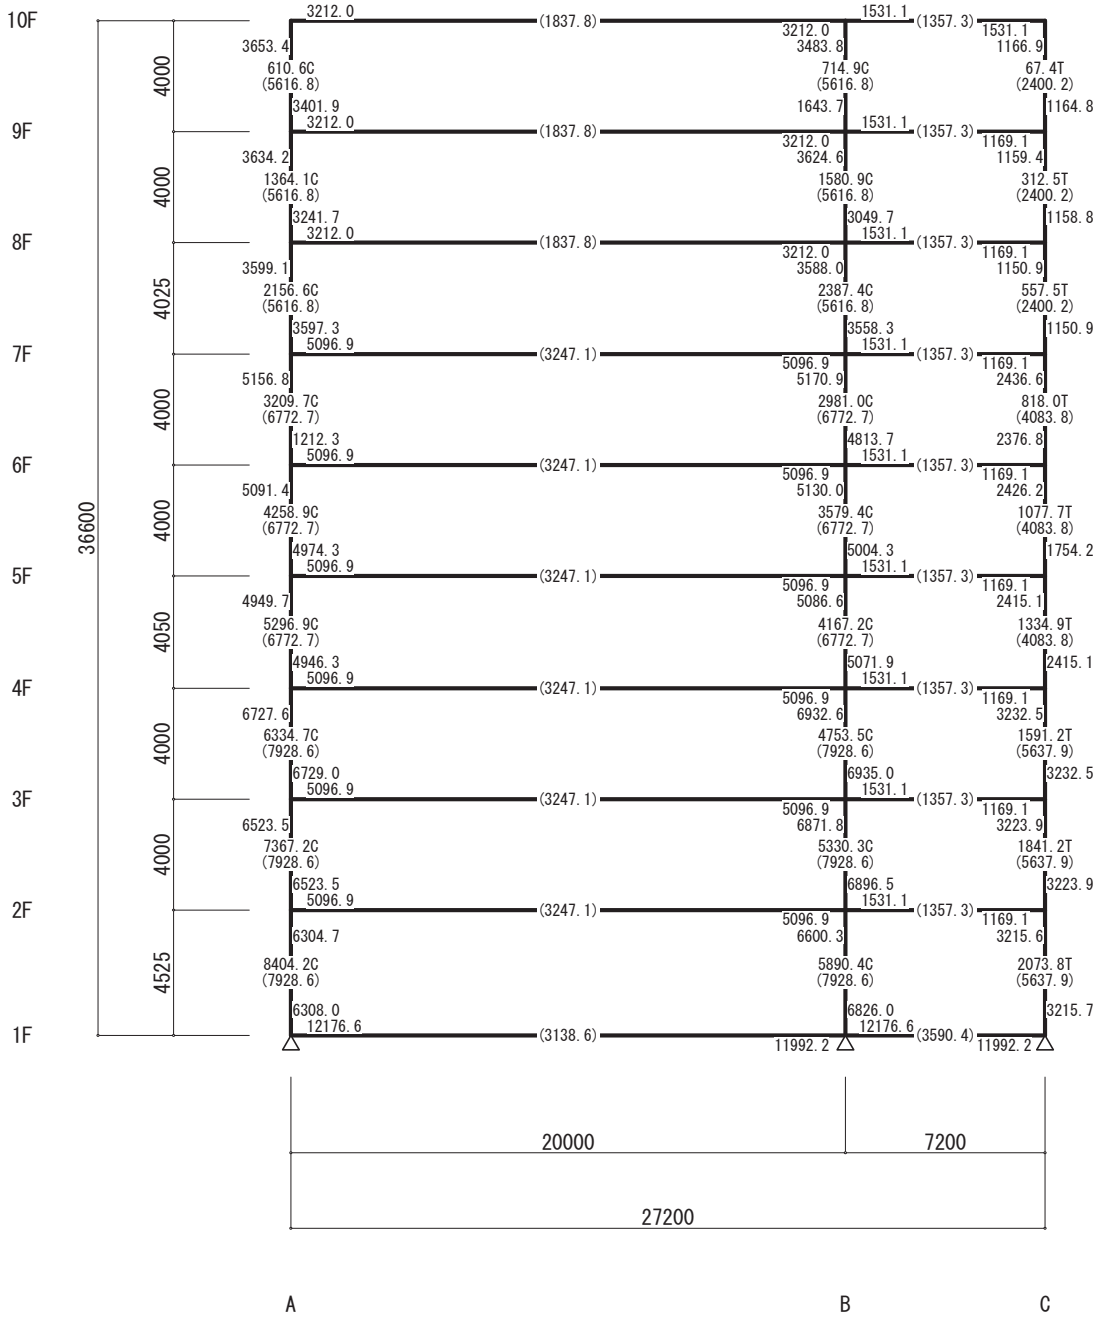


1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

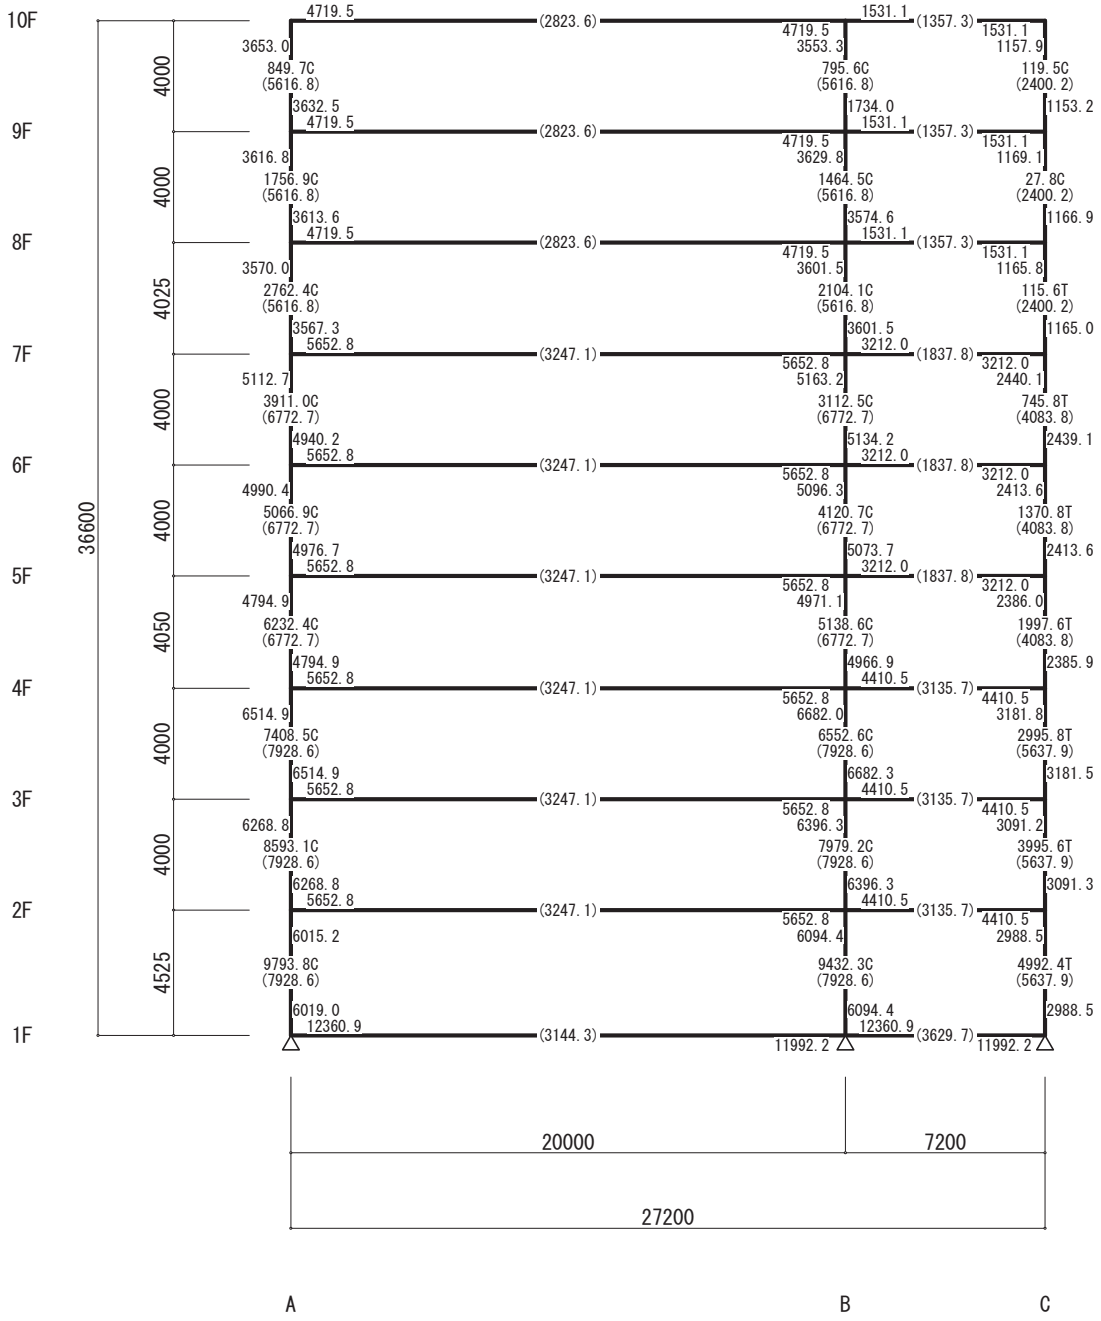


2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

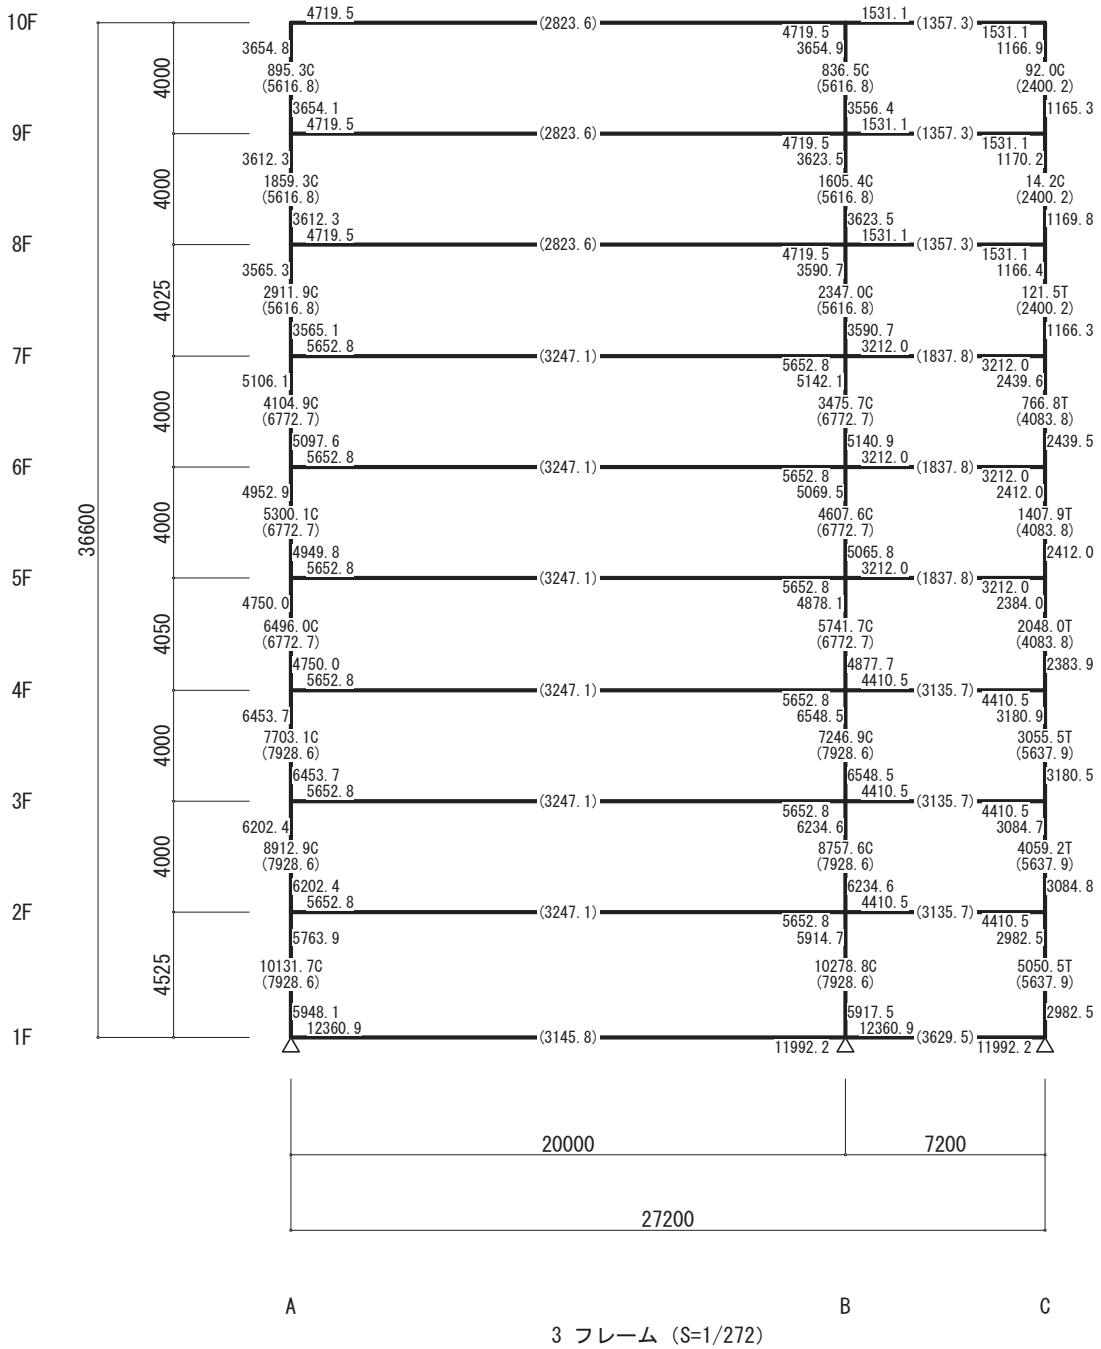


3 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

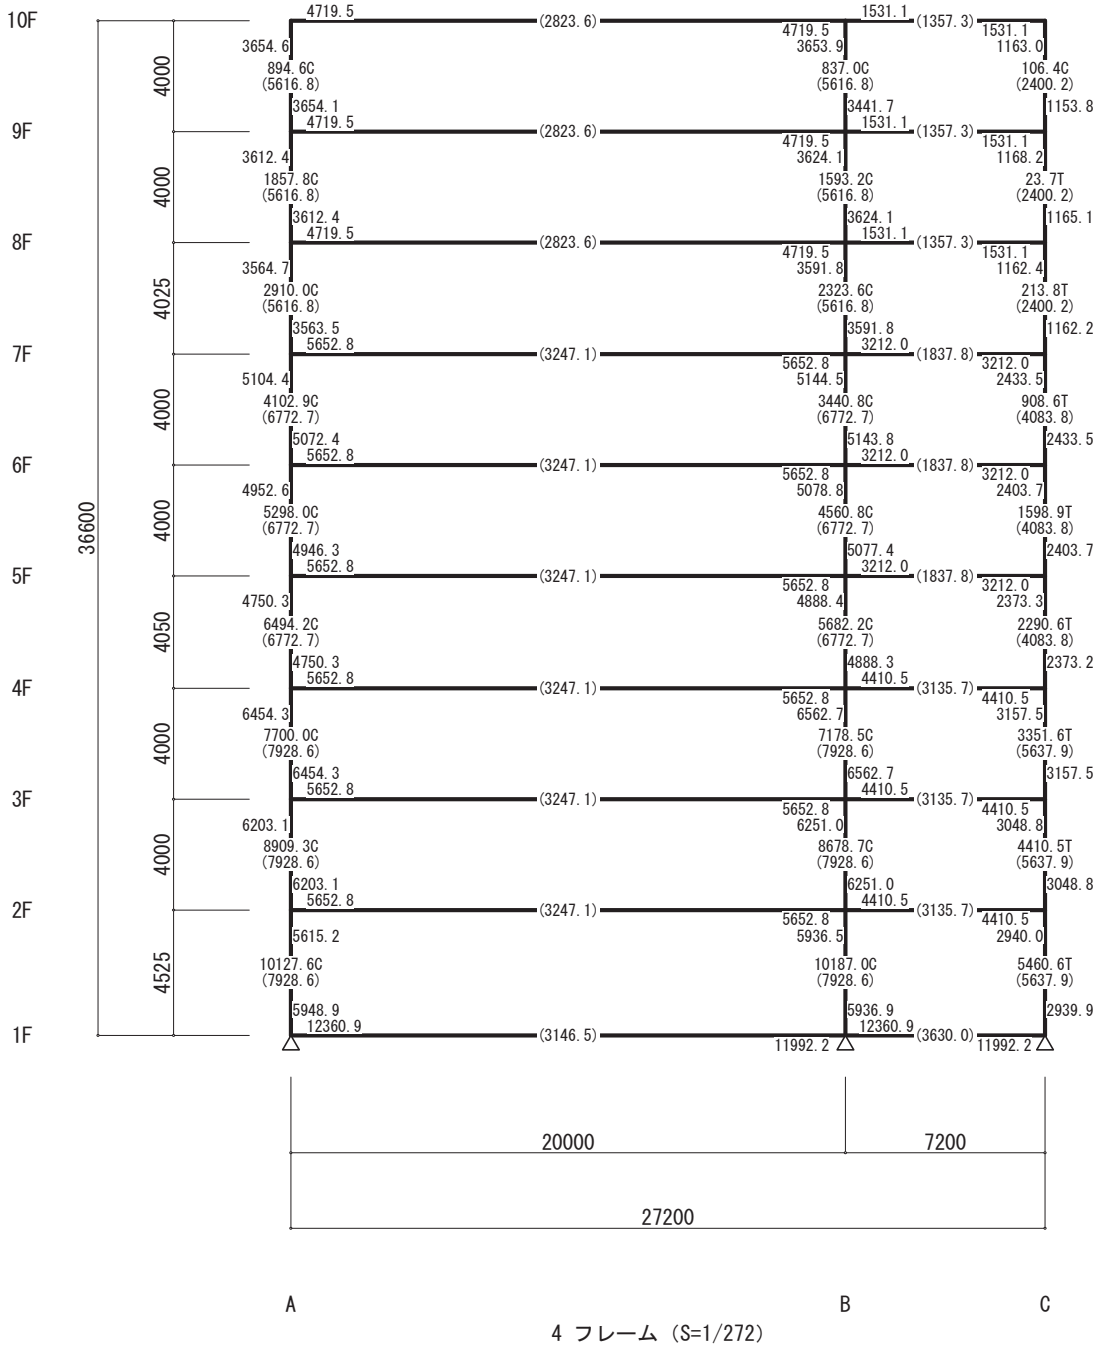


4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

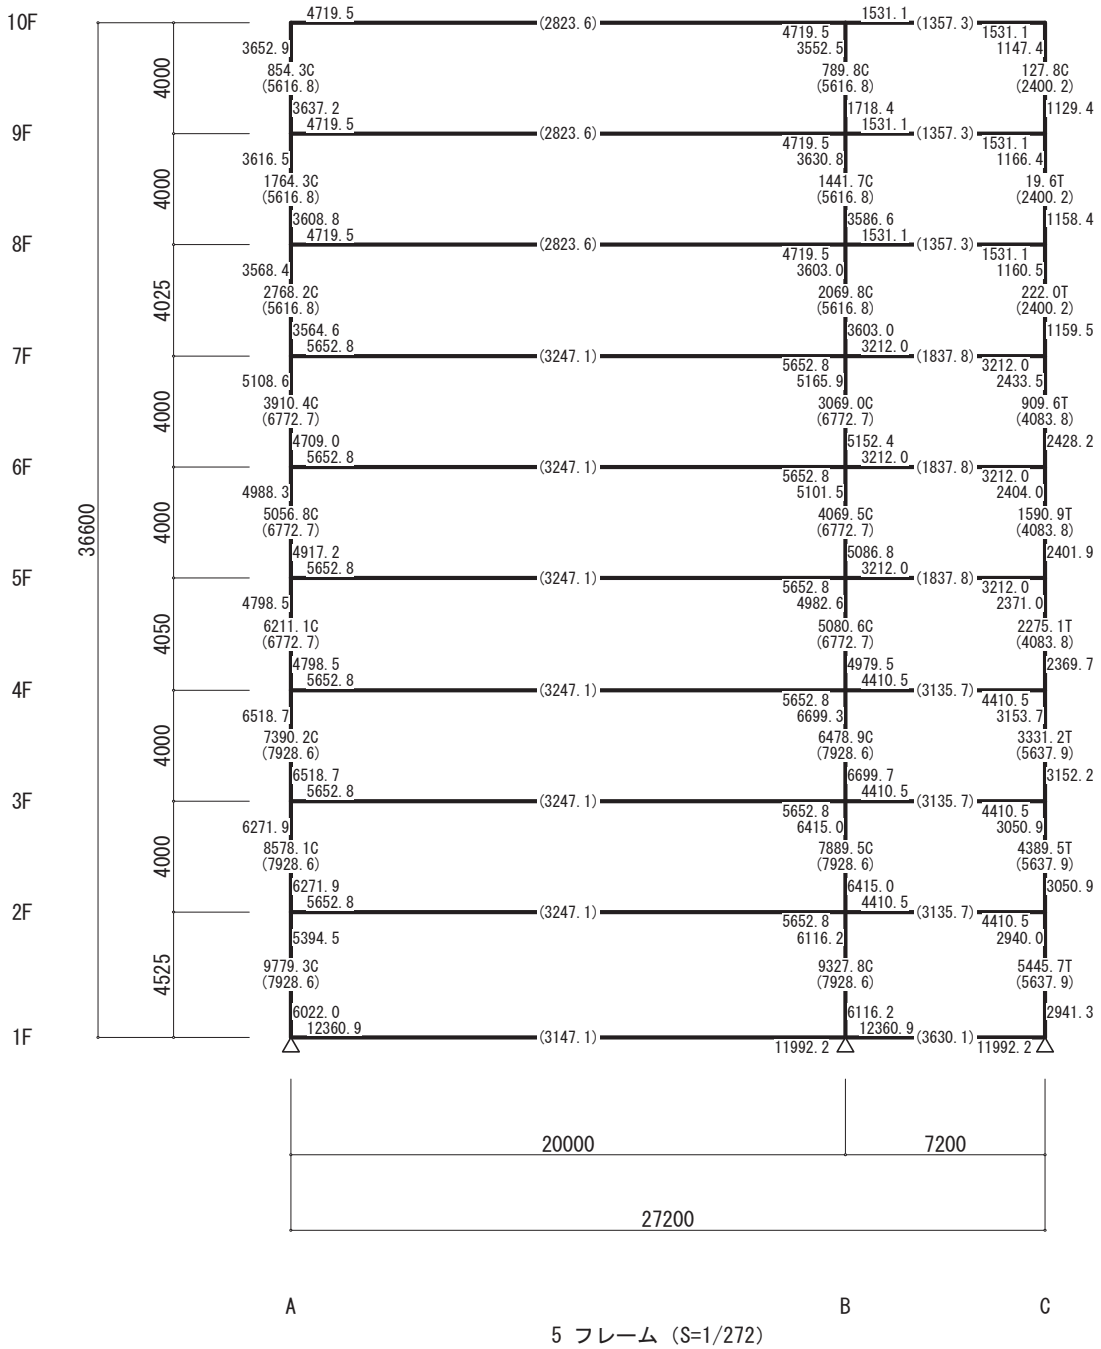


5 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

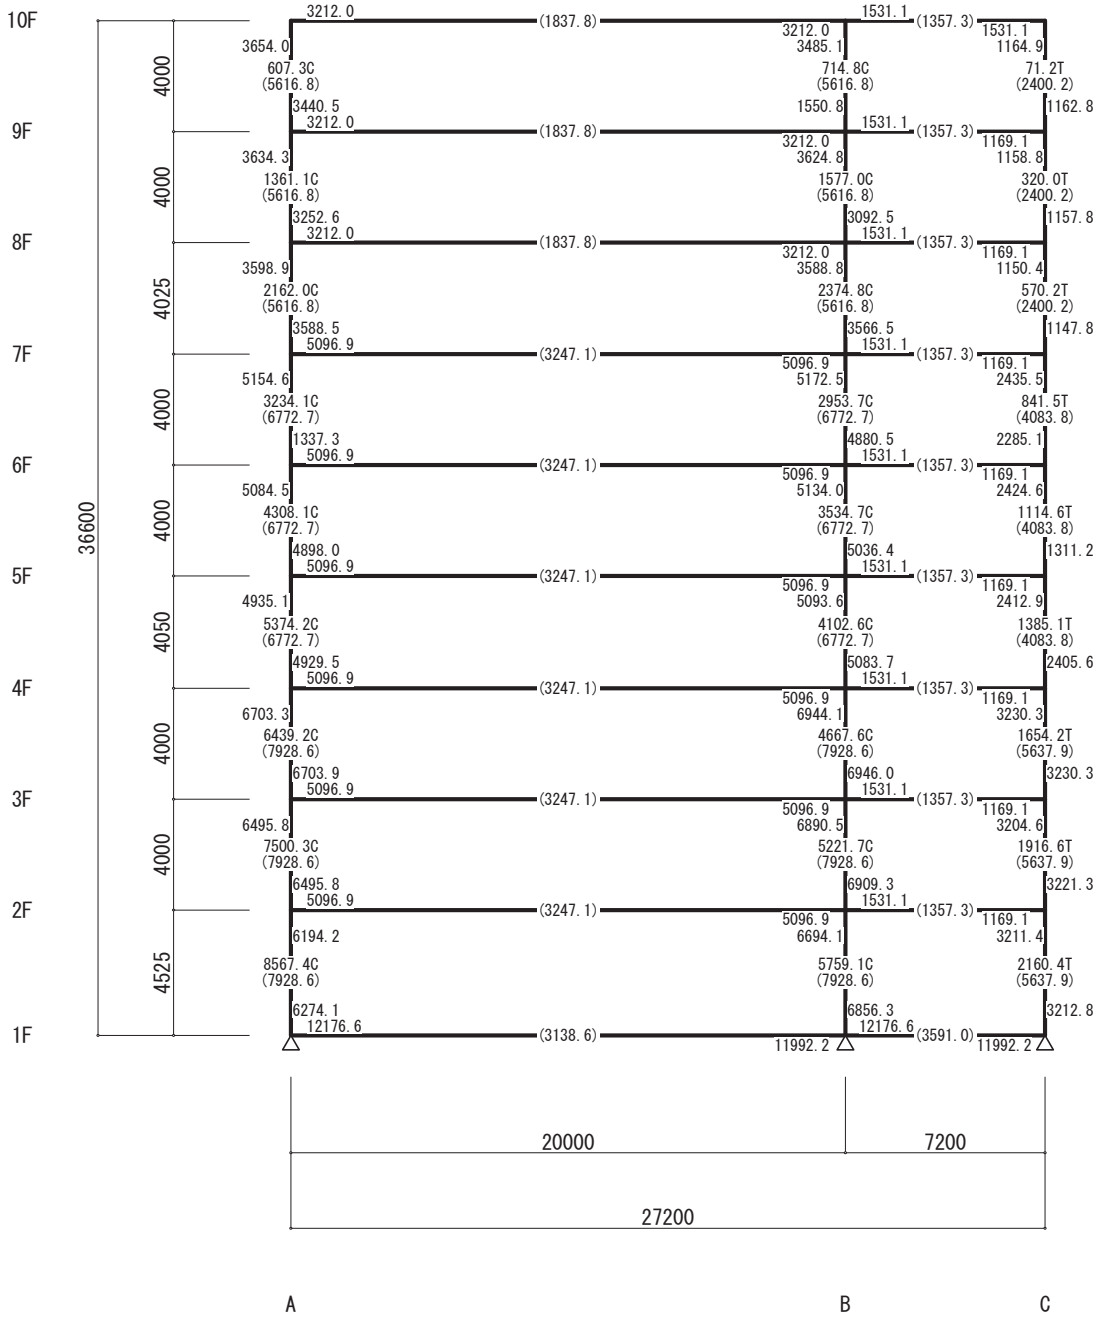

6 フレーム（S=1/272）


U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

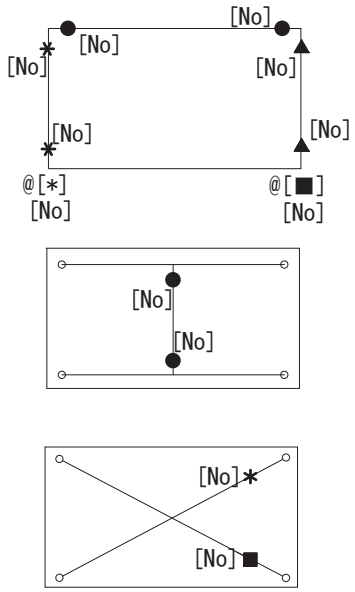


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

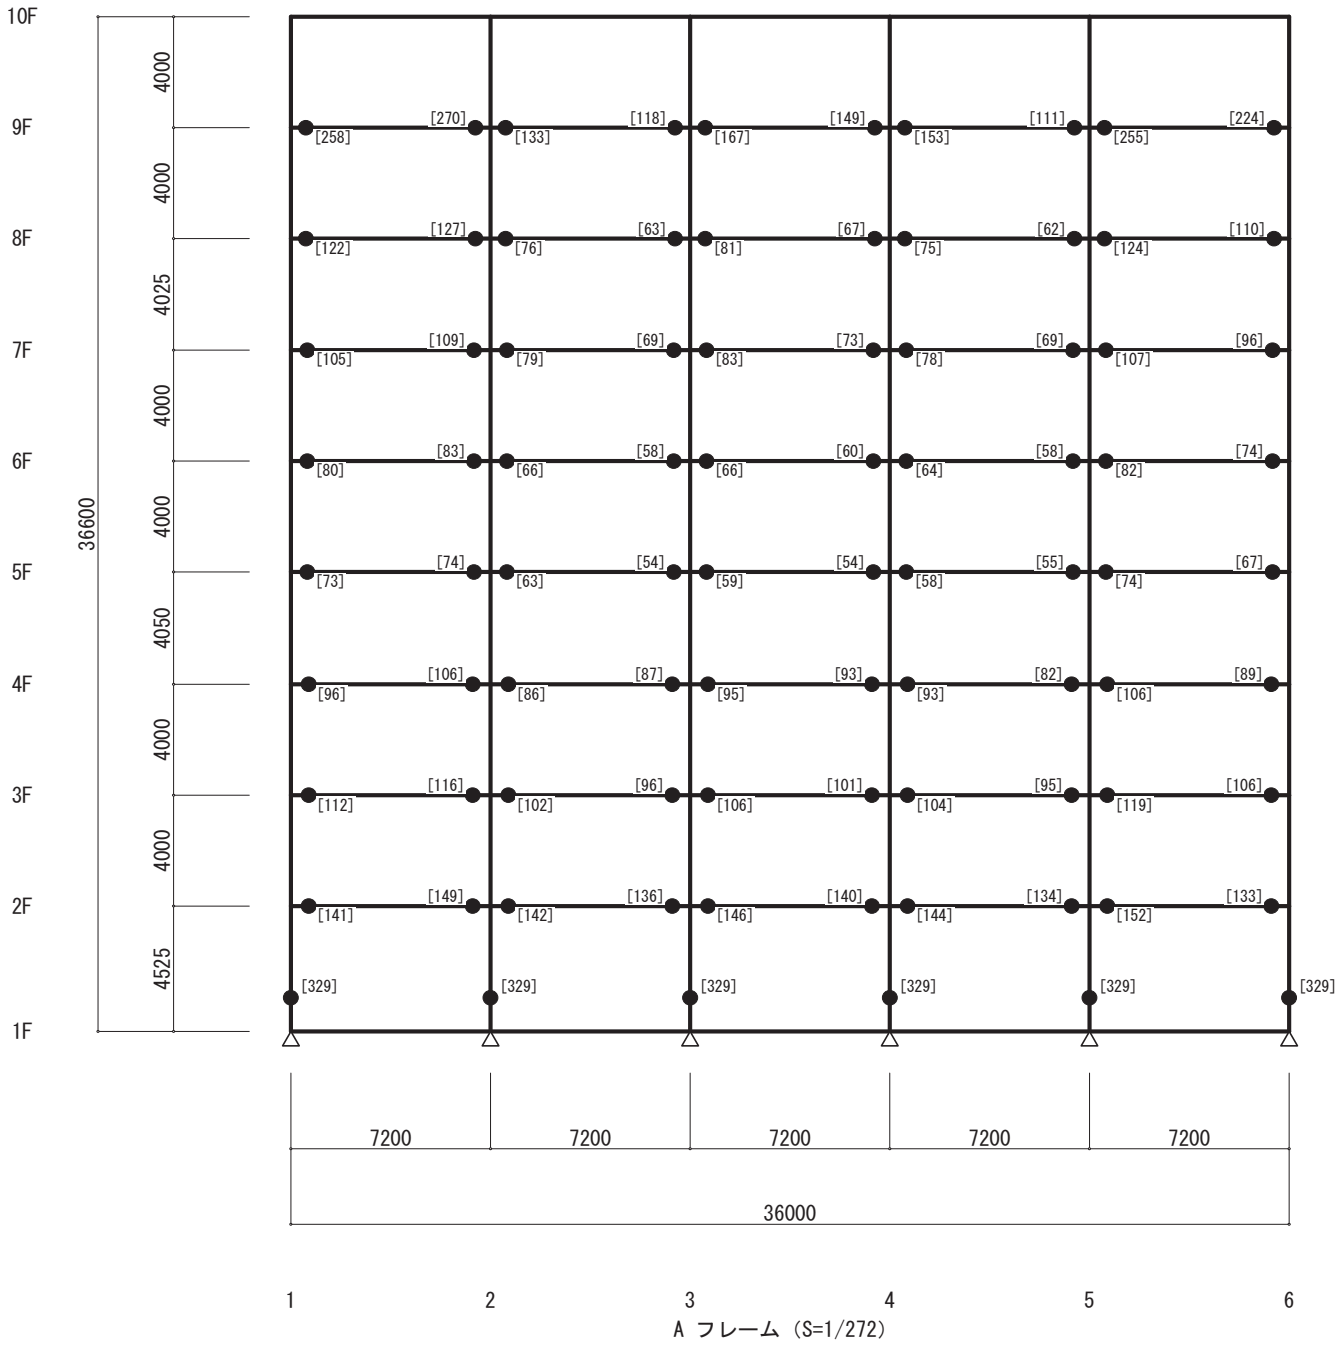


ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

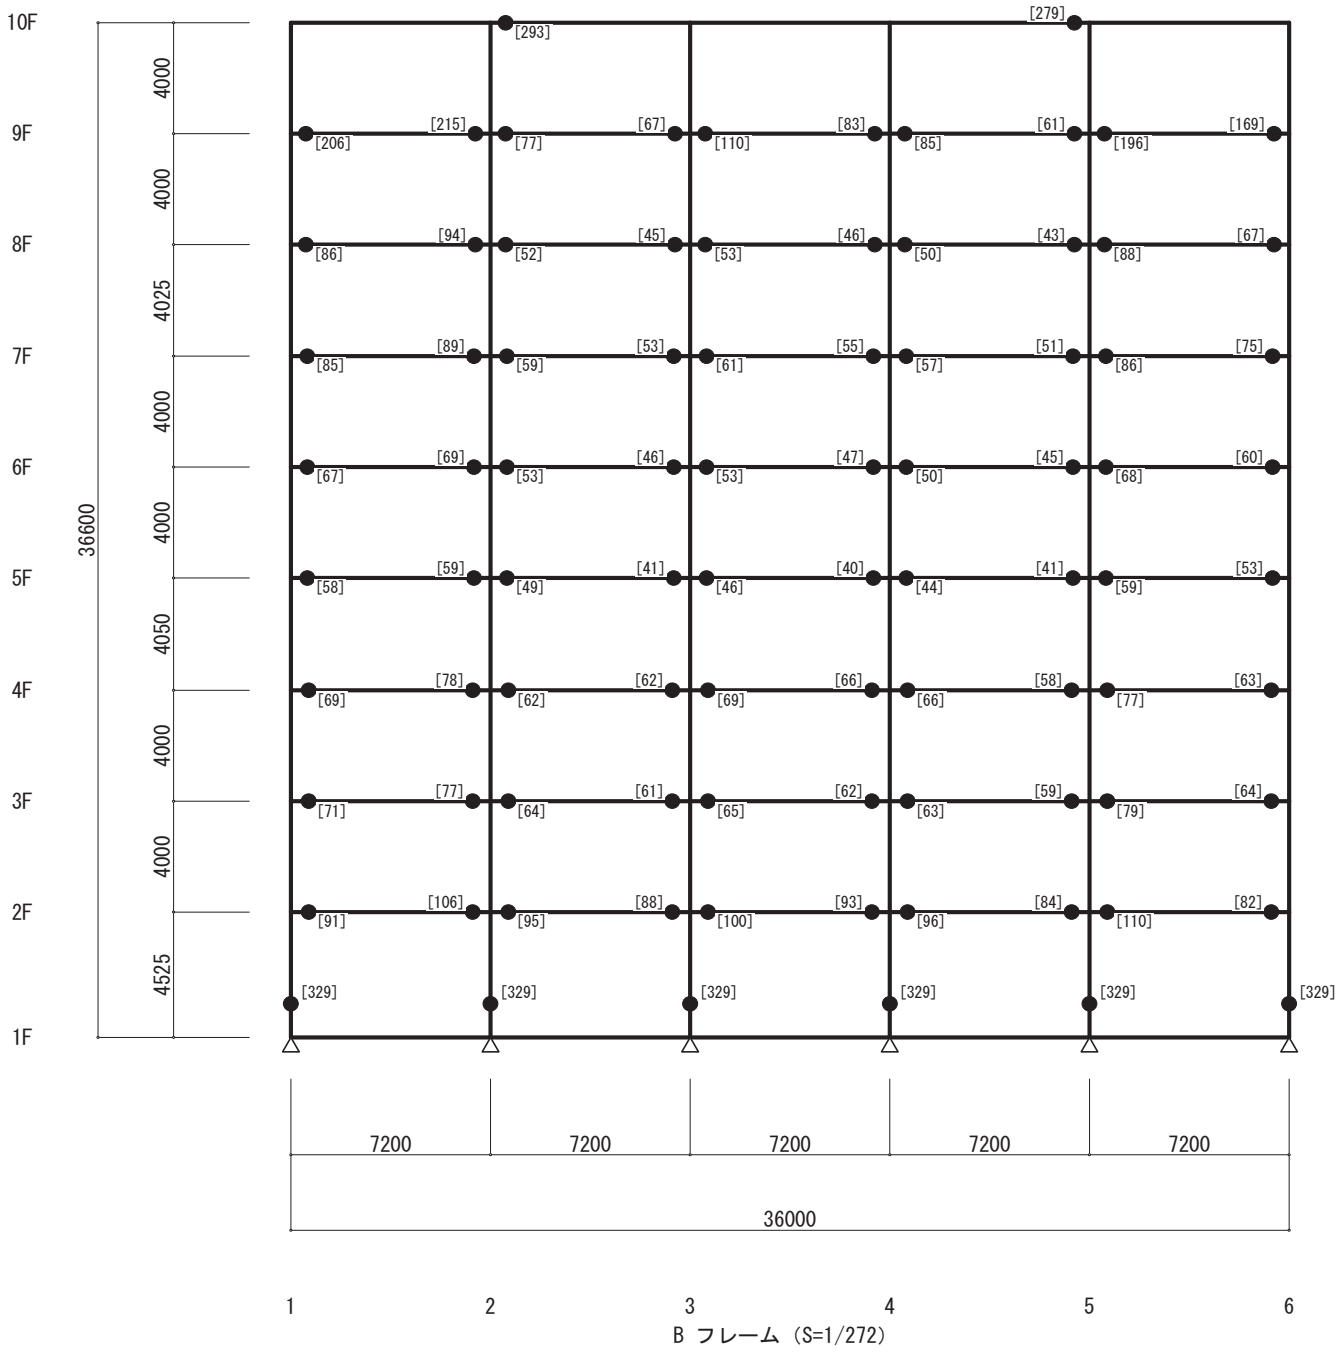


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

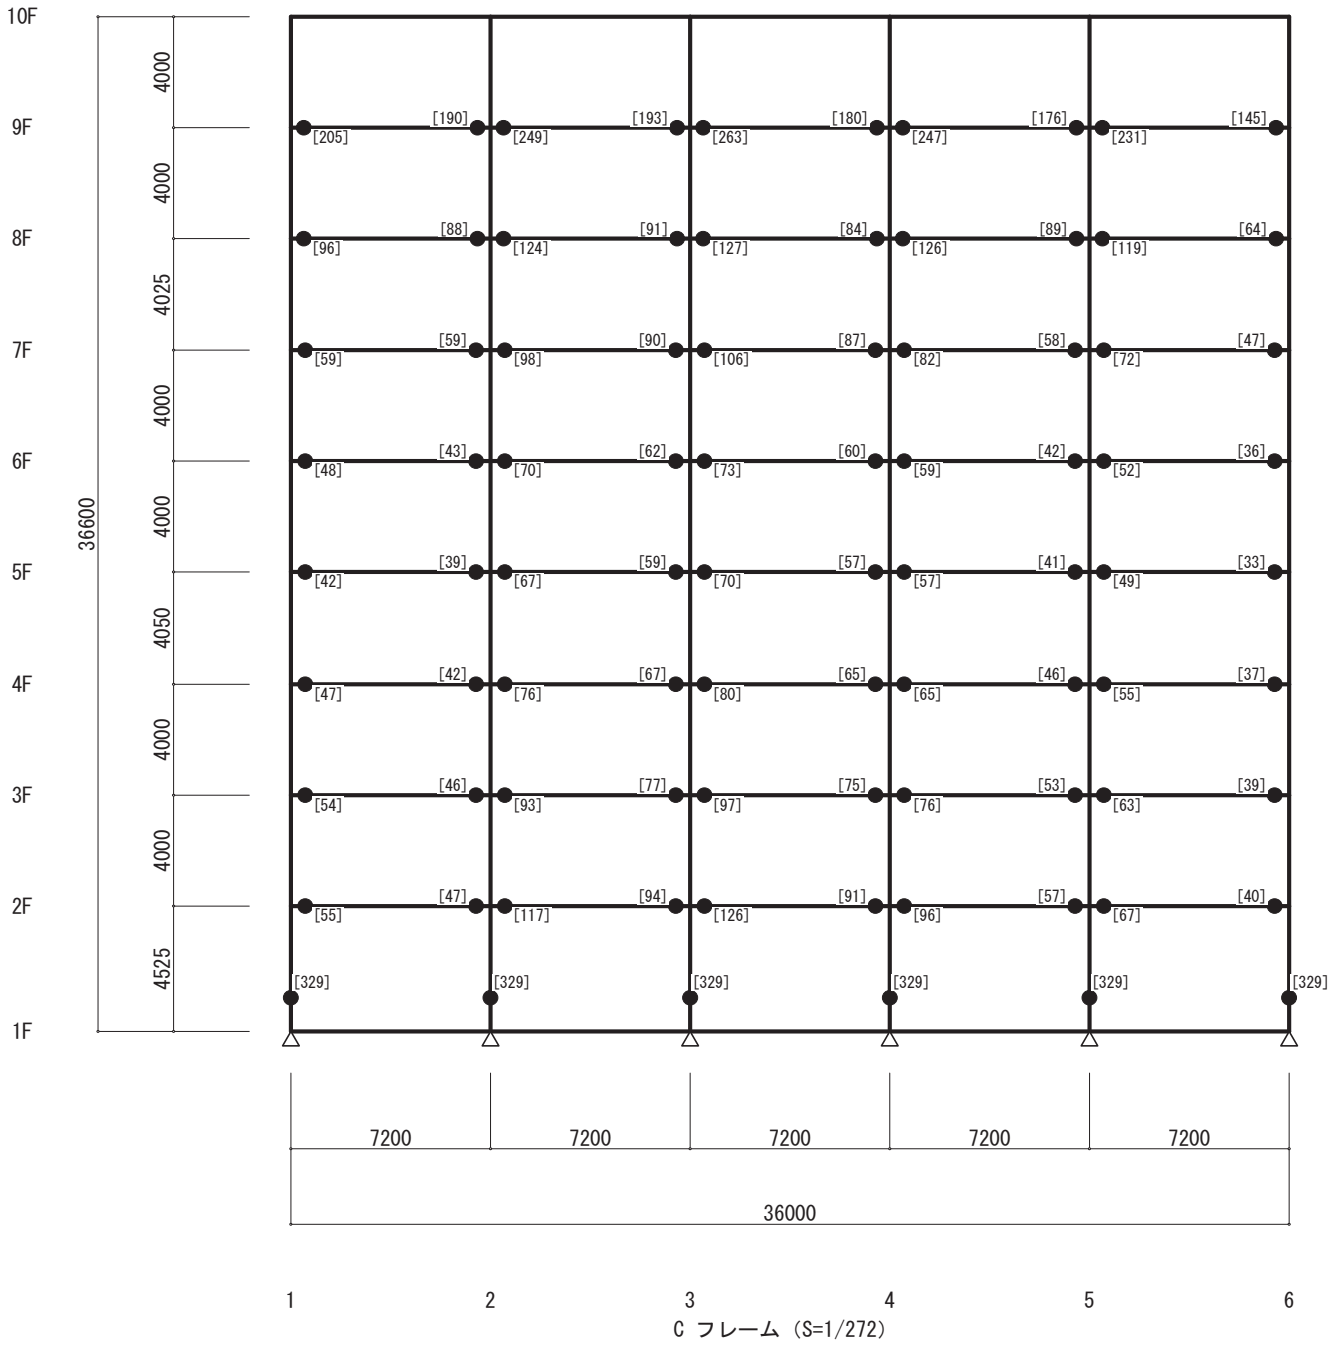


C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

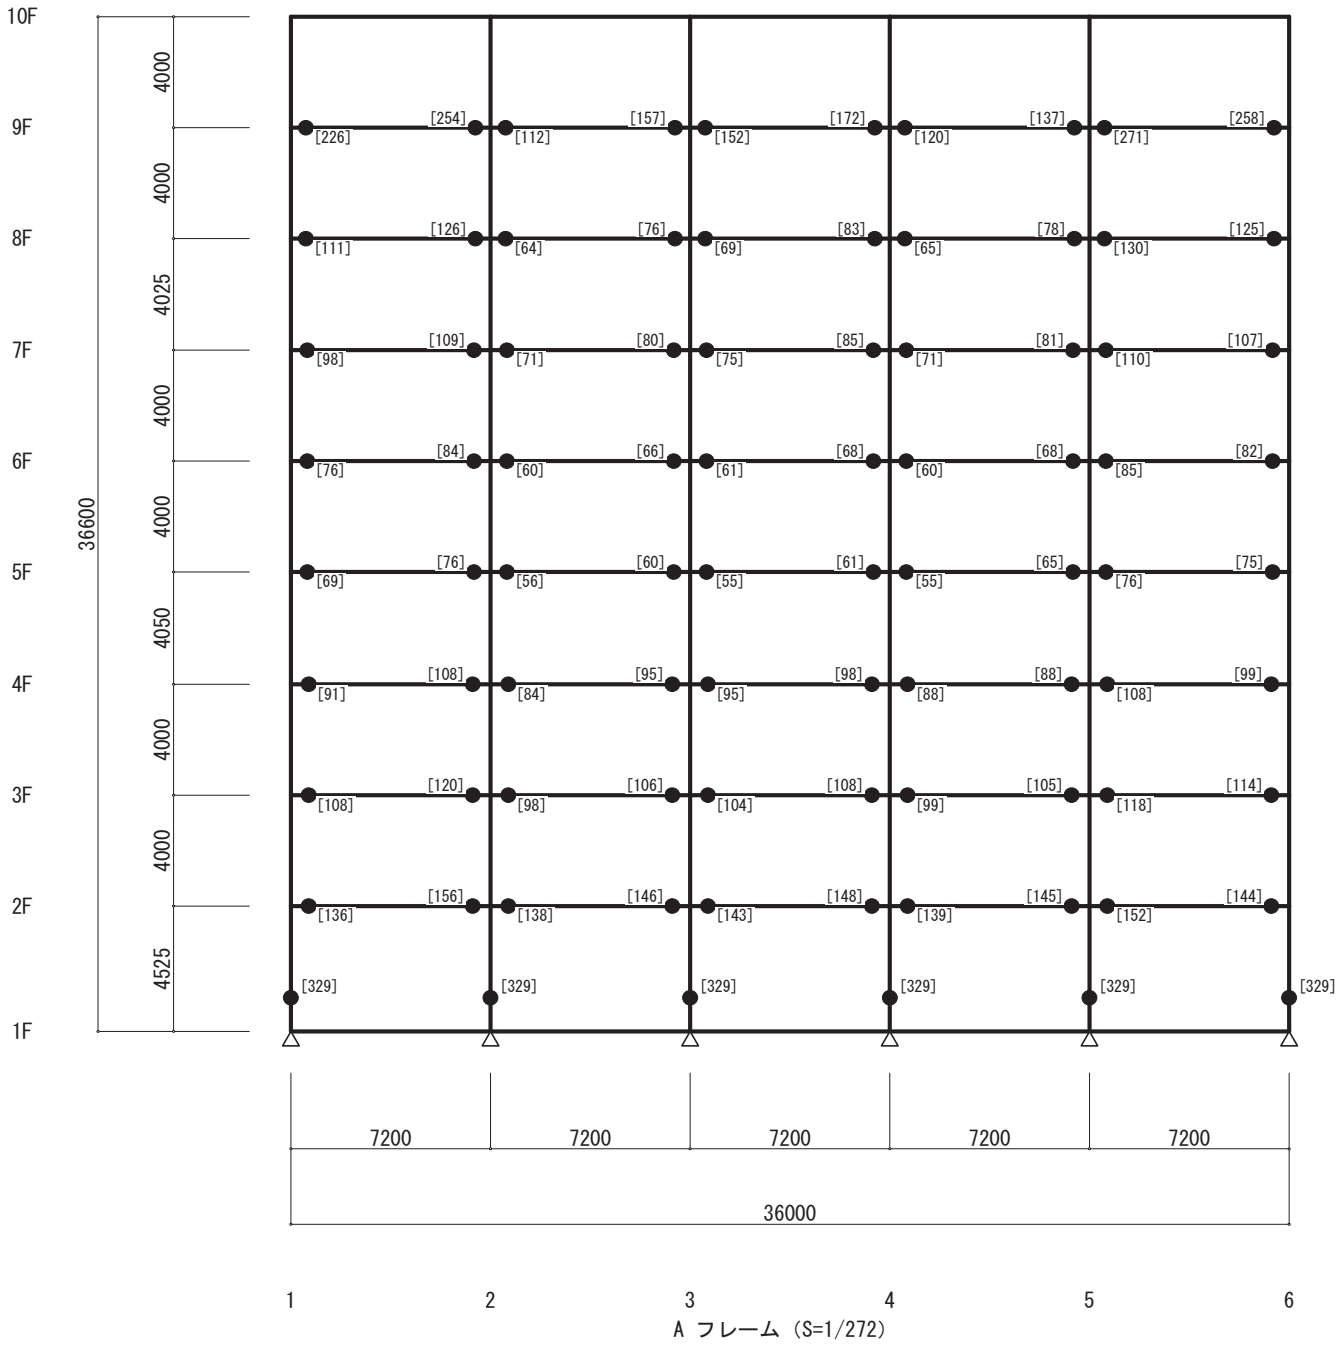


ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

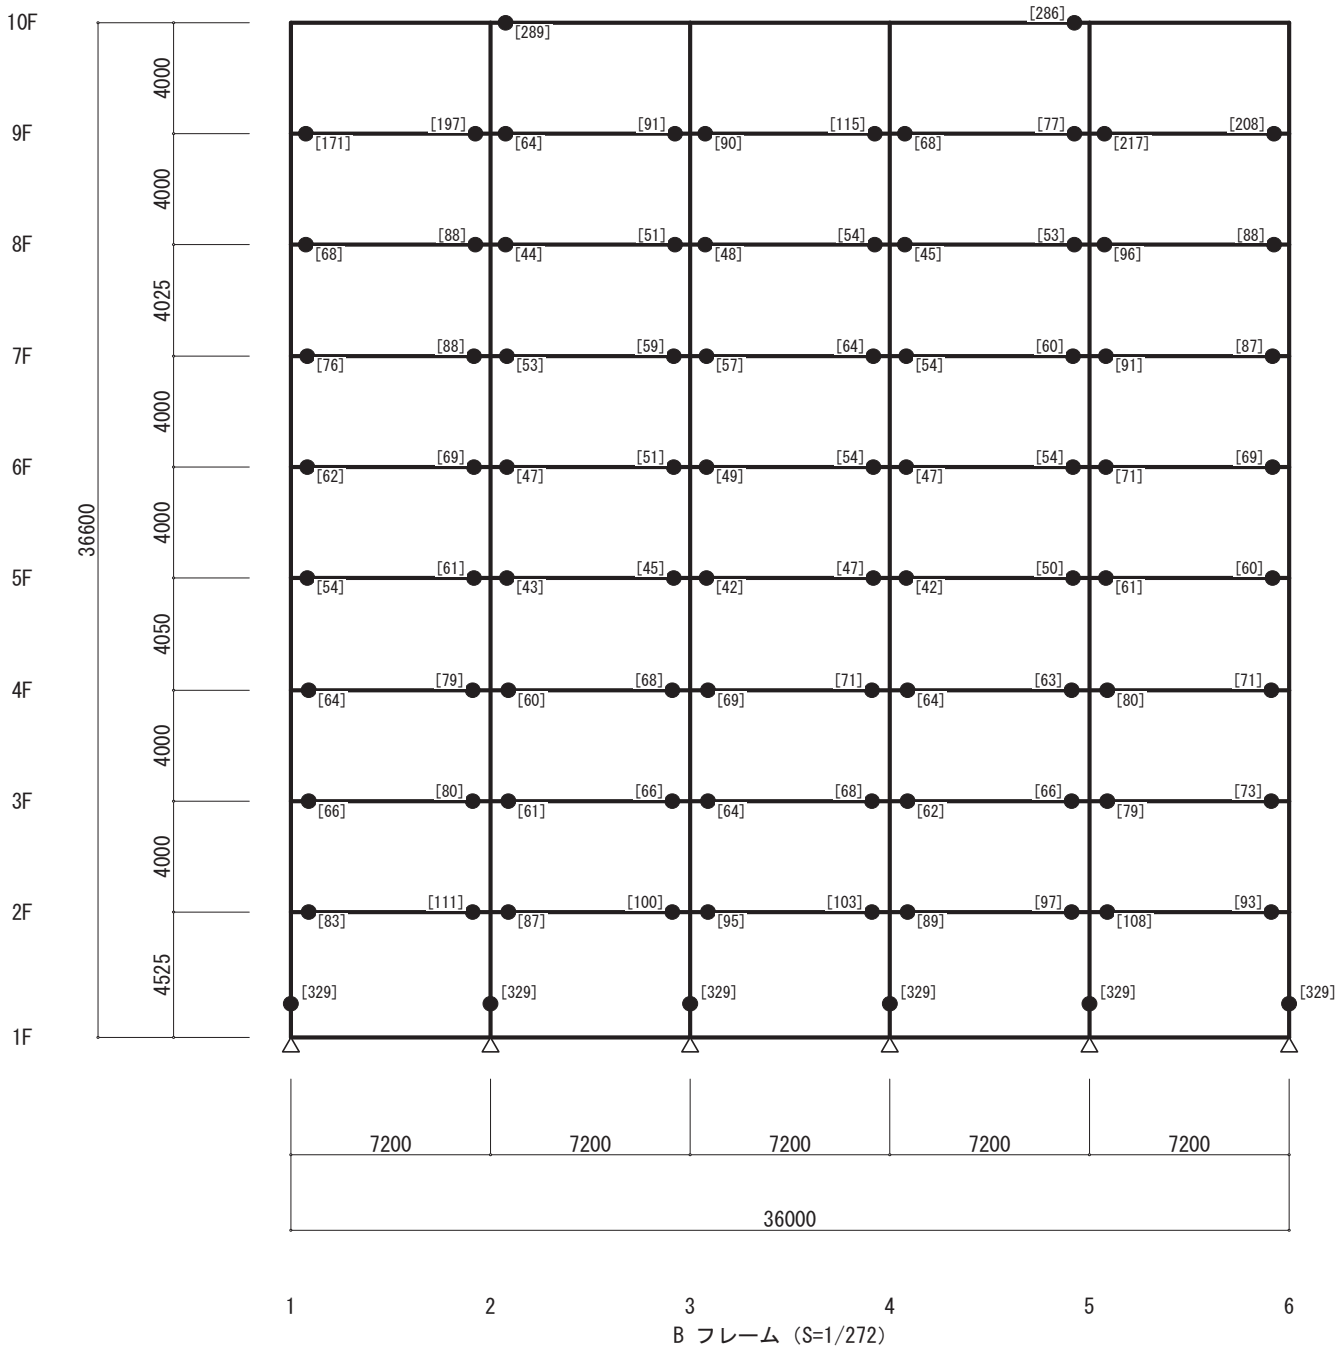


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

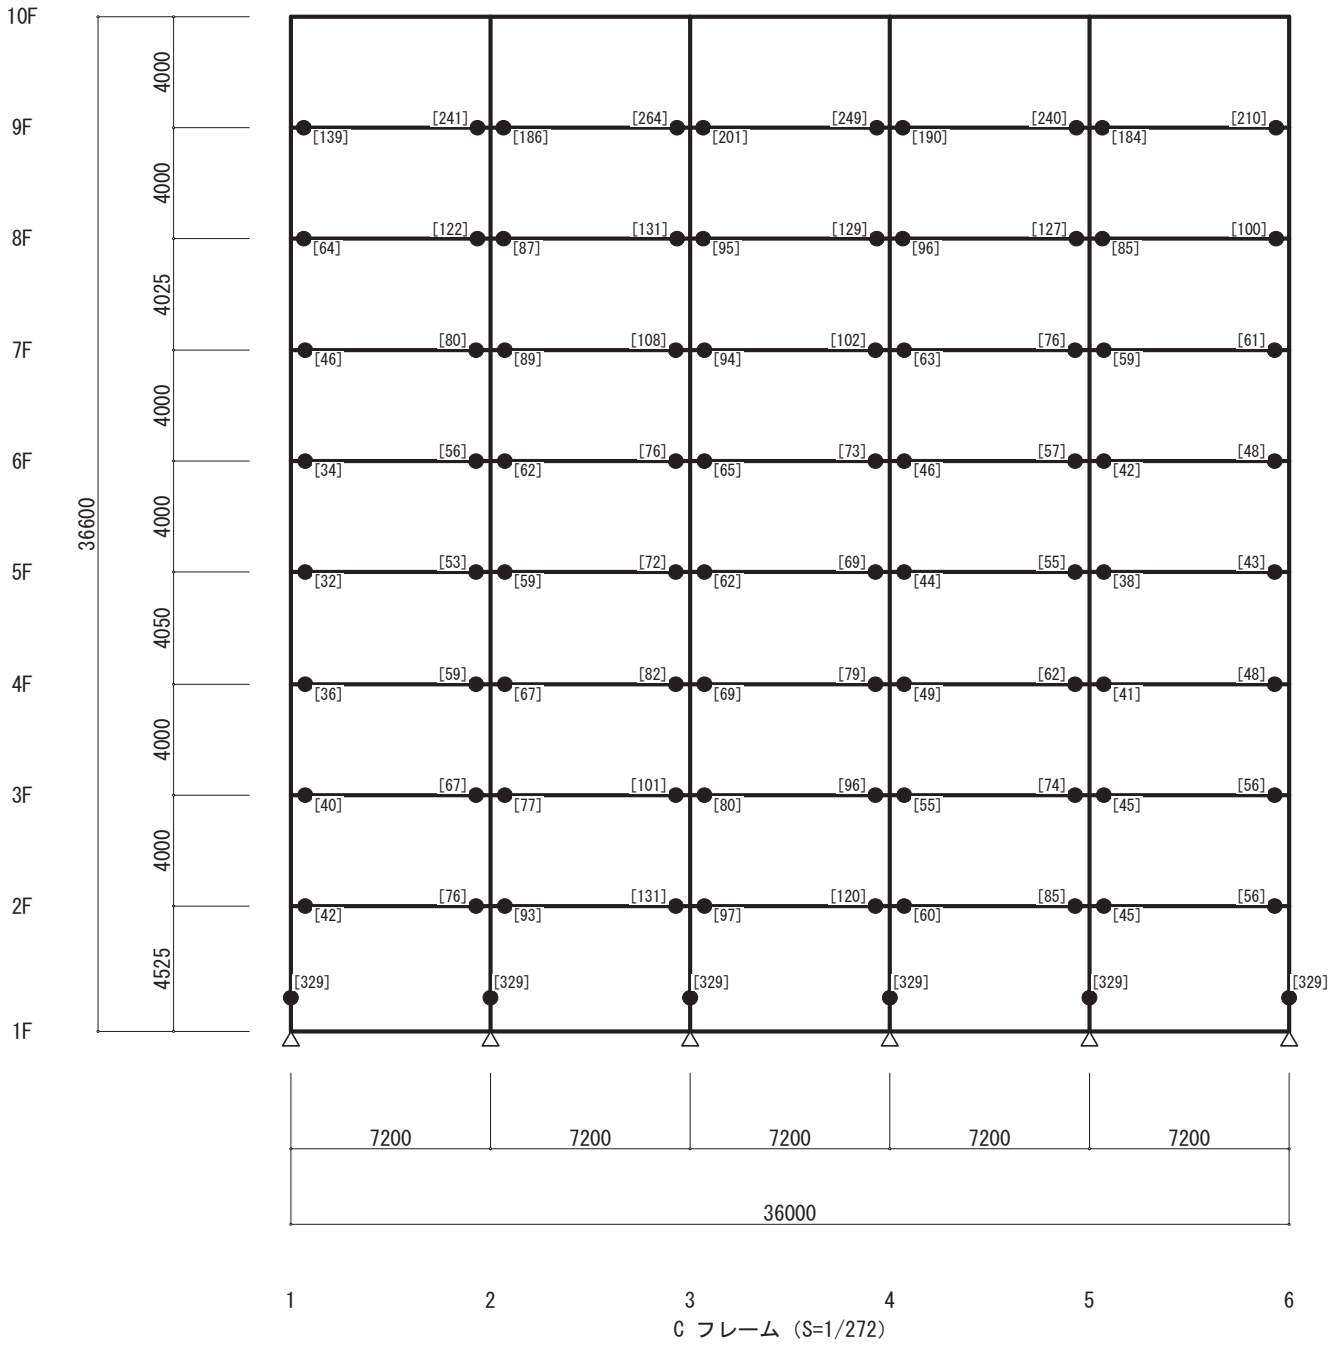


ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

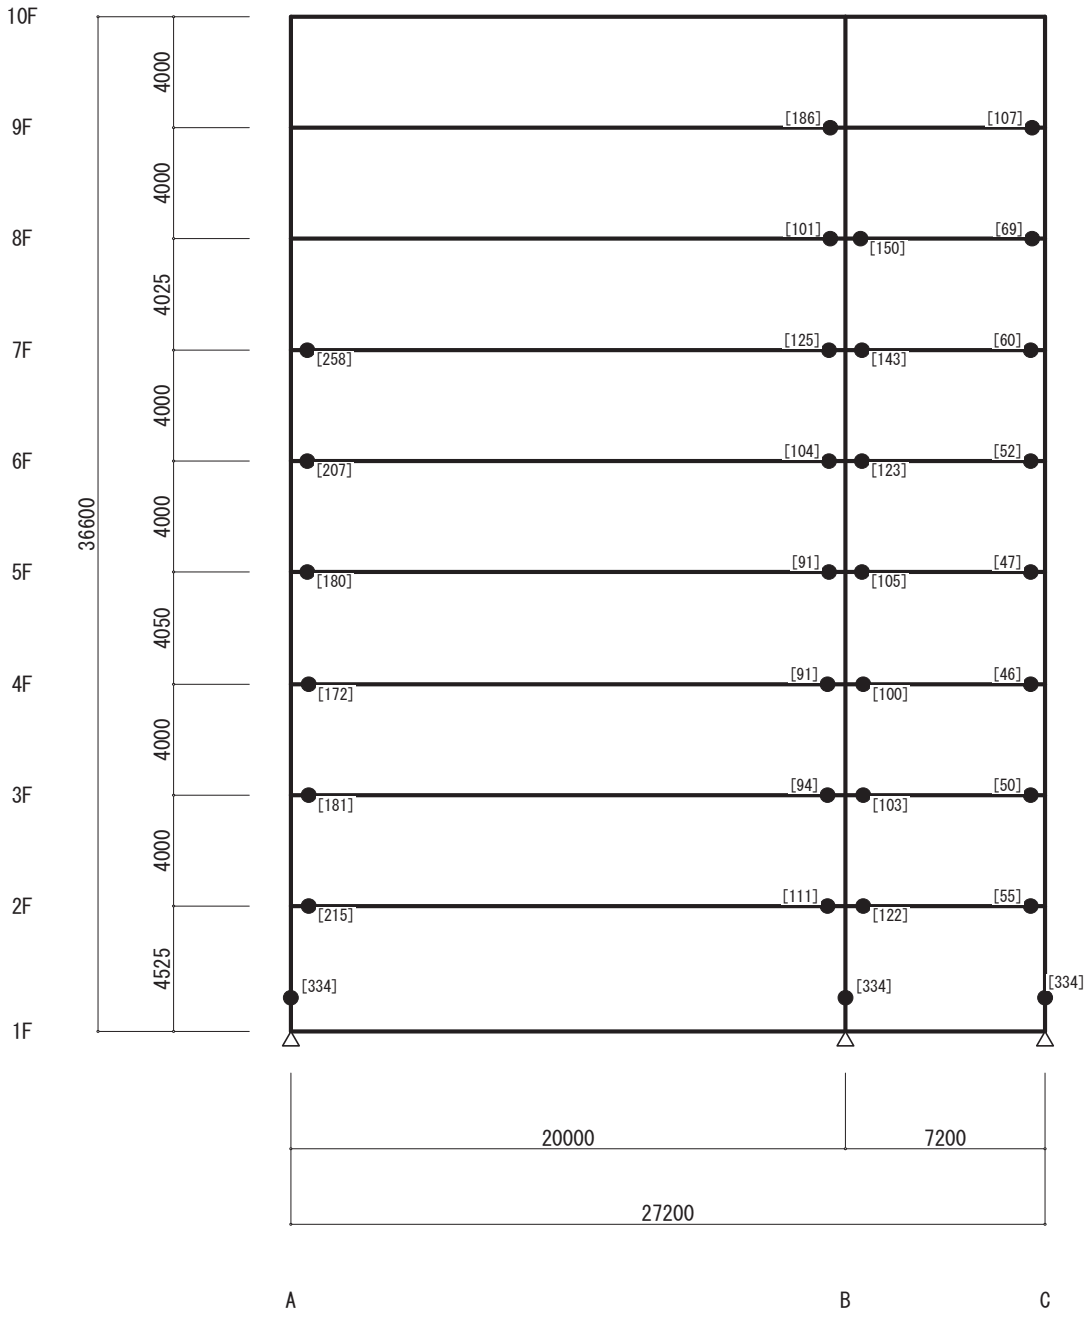


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

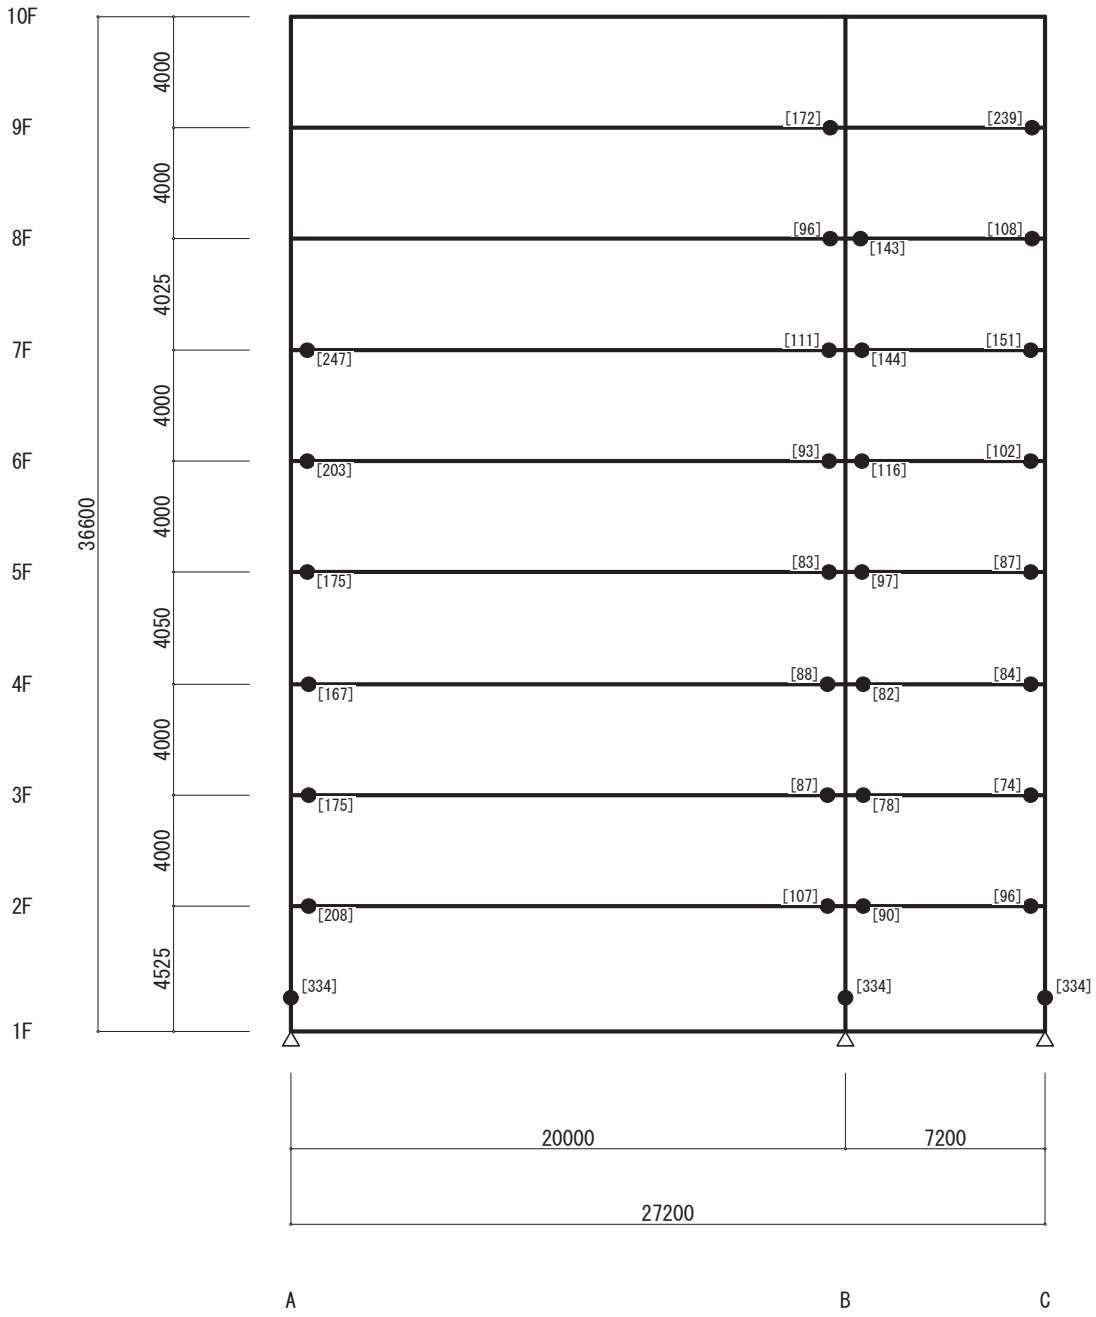


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

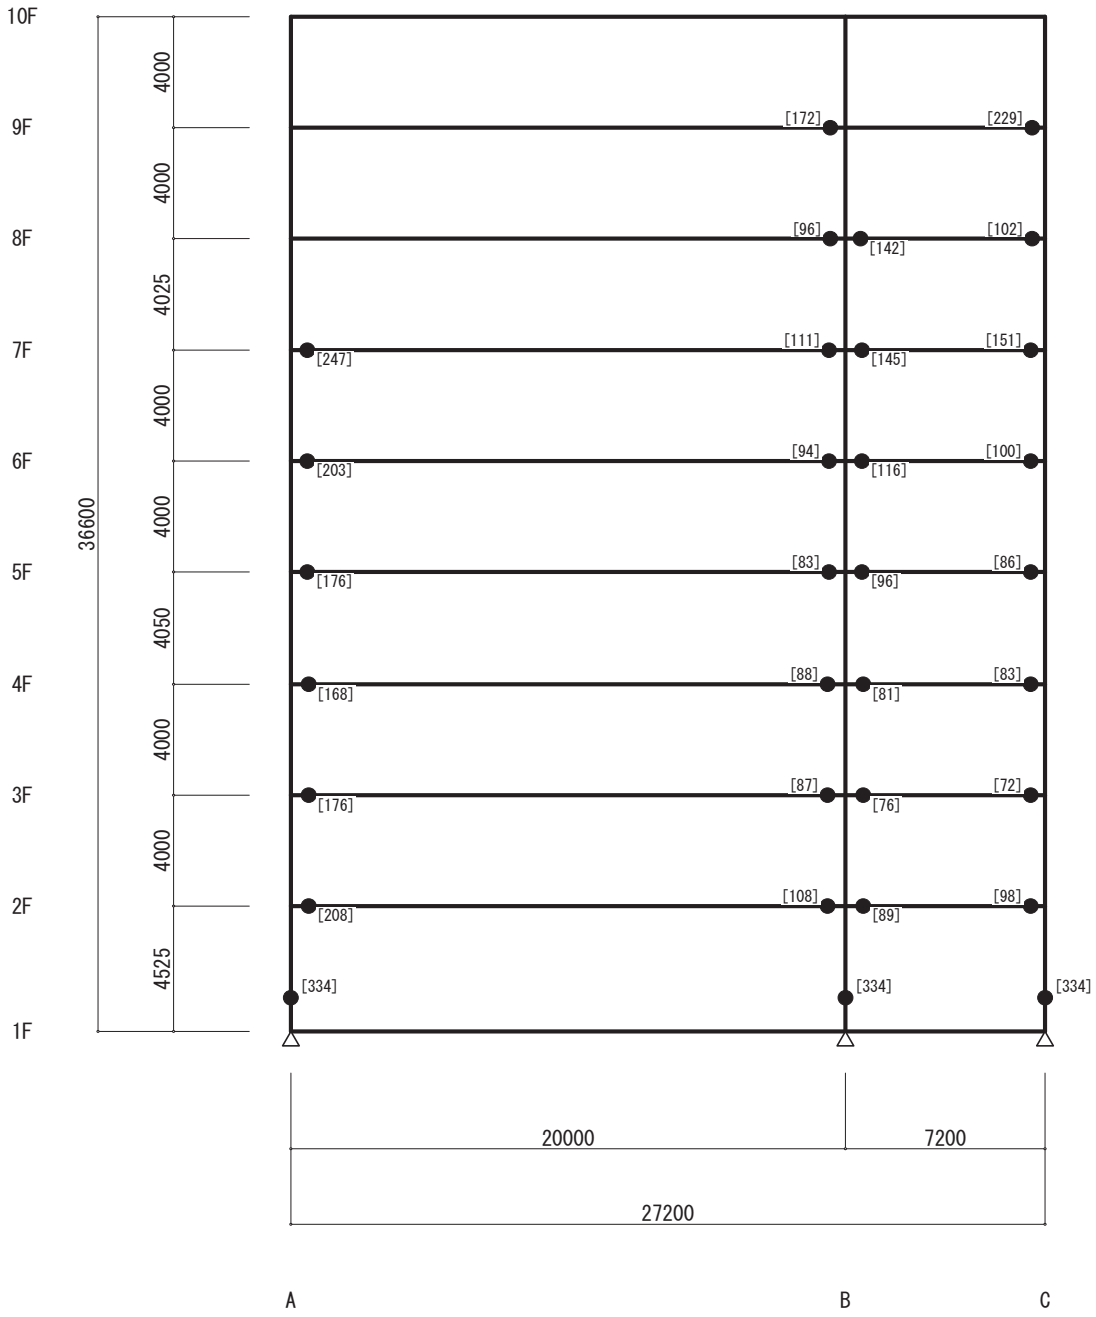


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

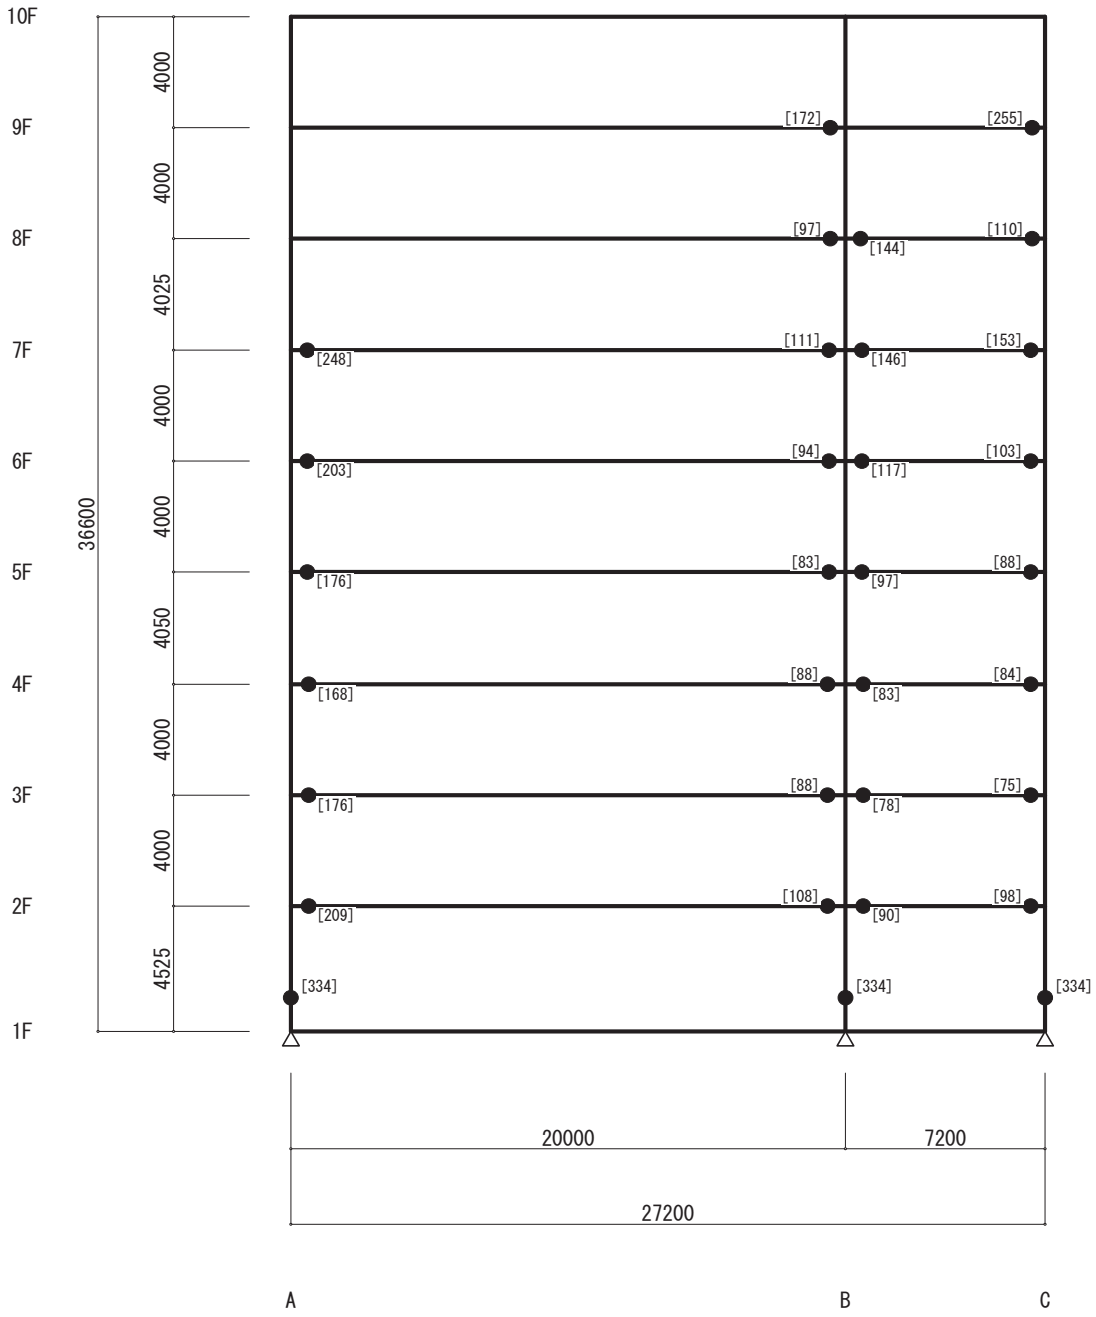


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

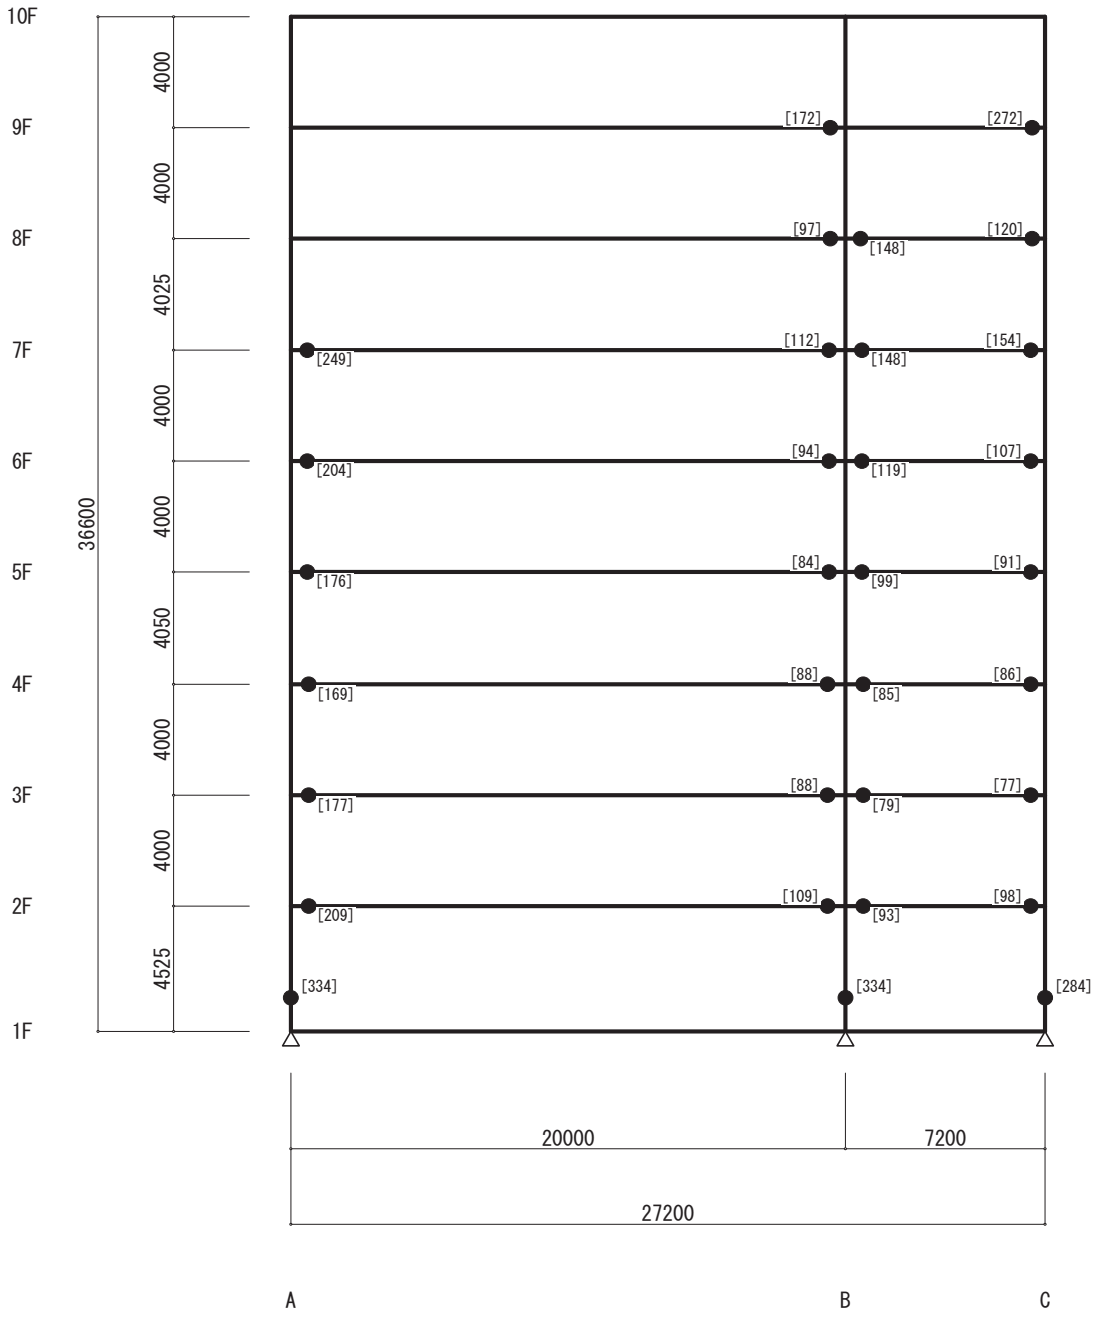


5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

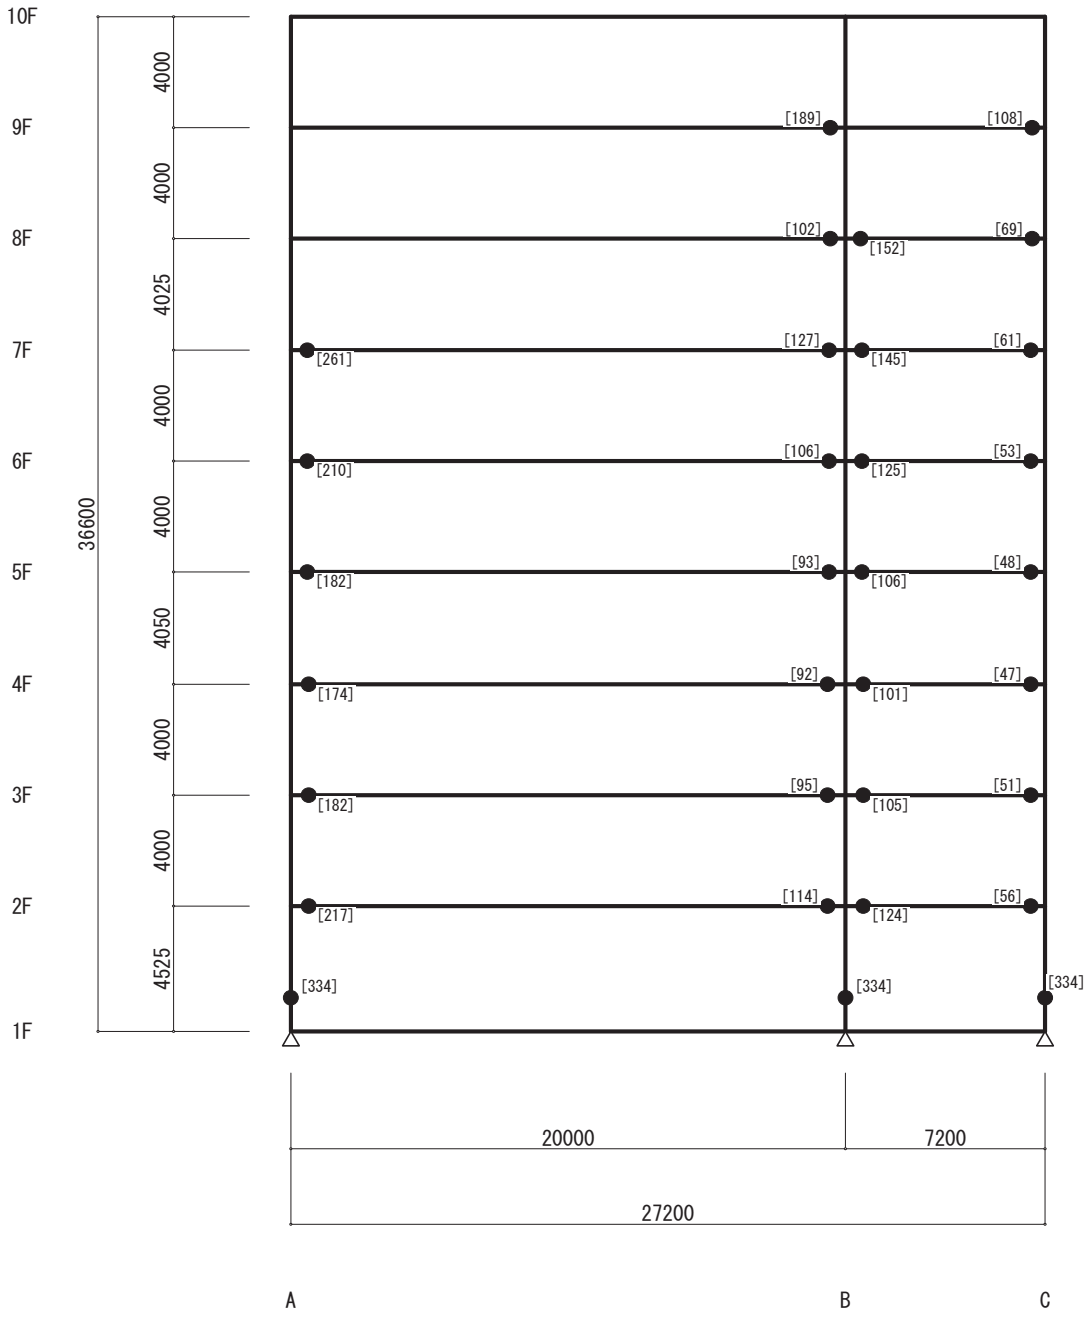


6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

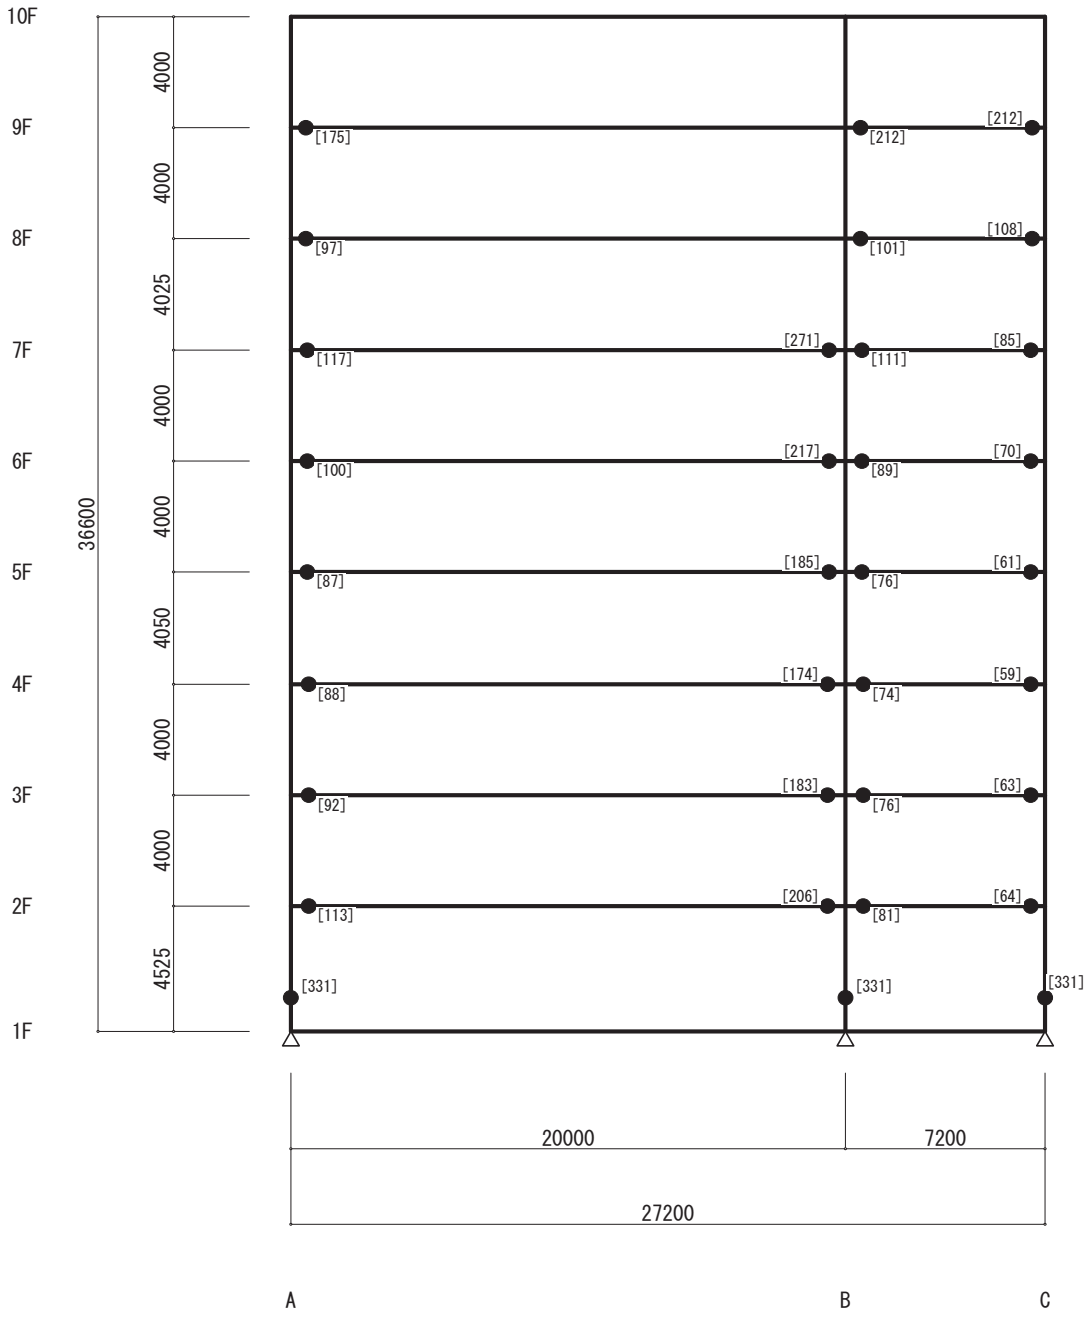


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

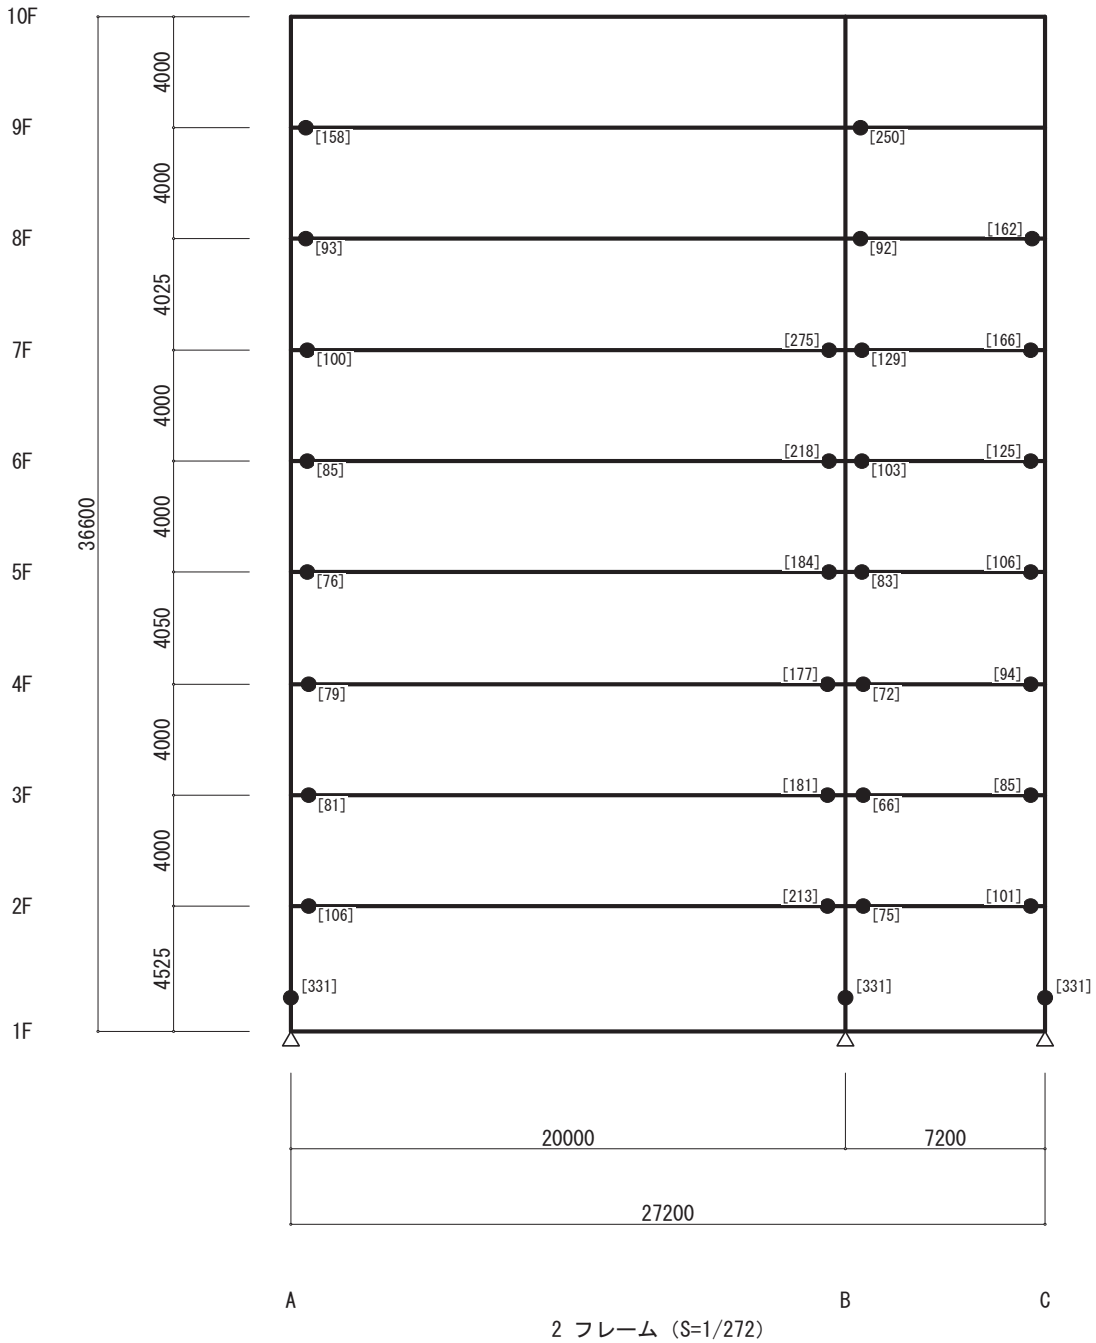


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

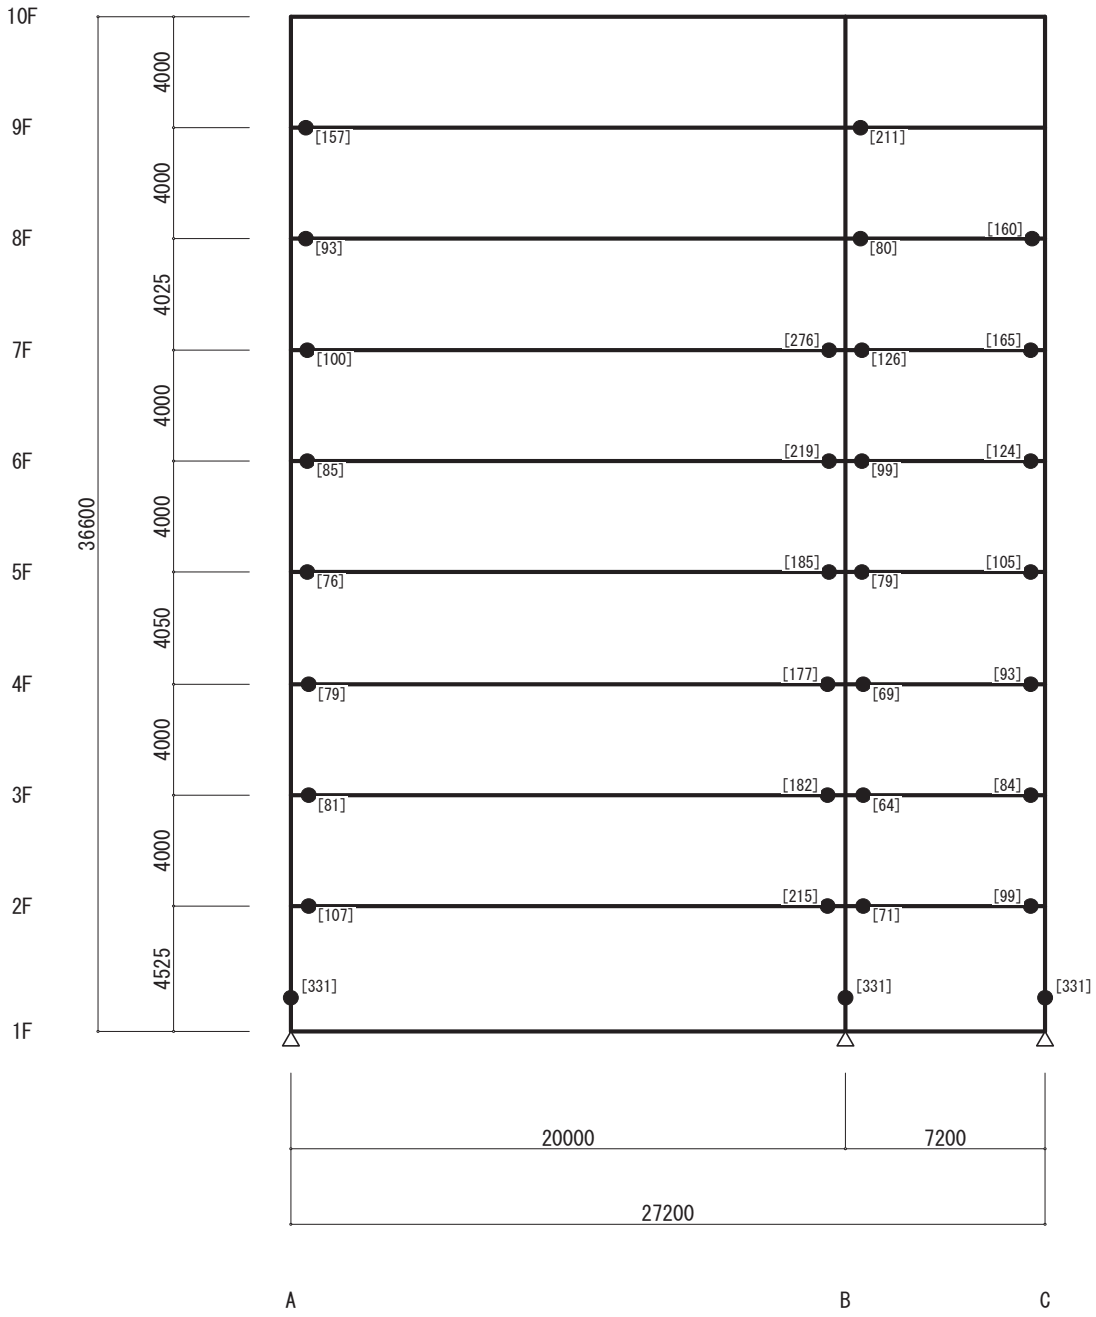


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

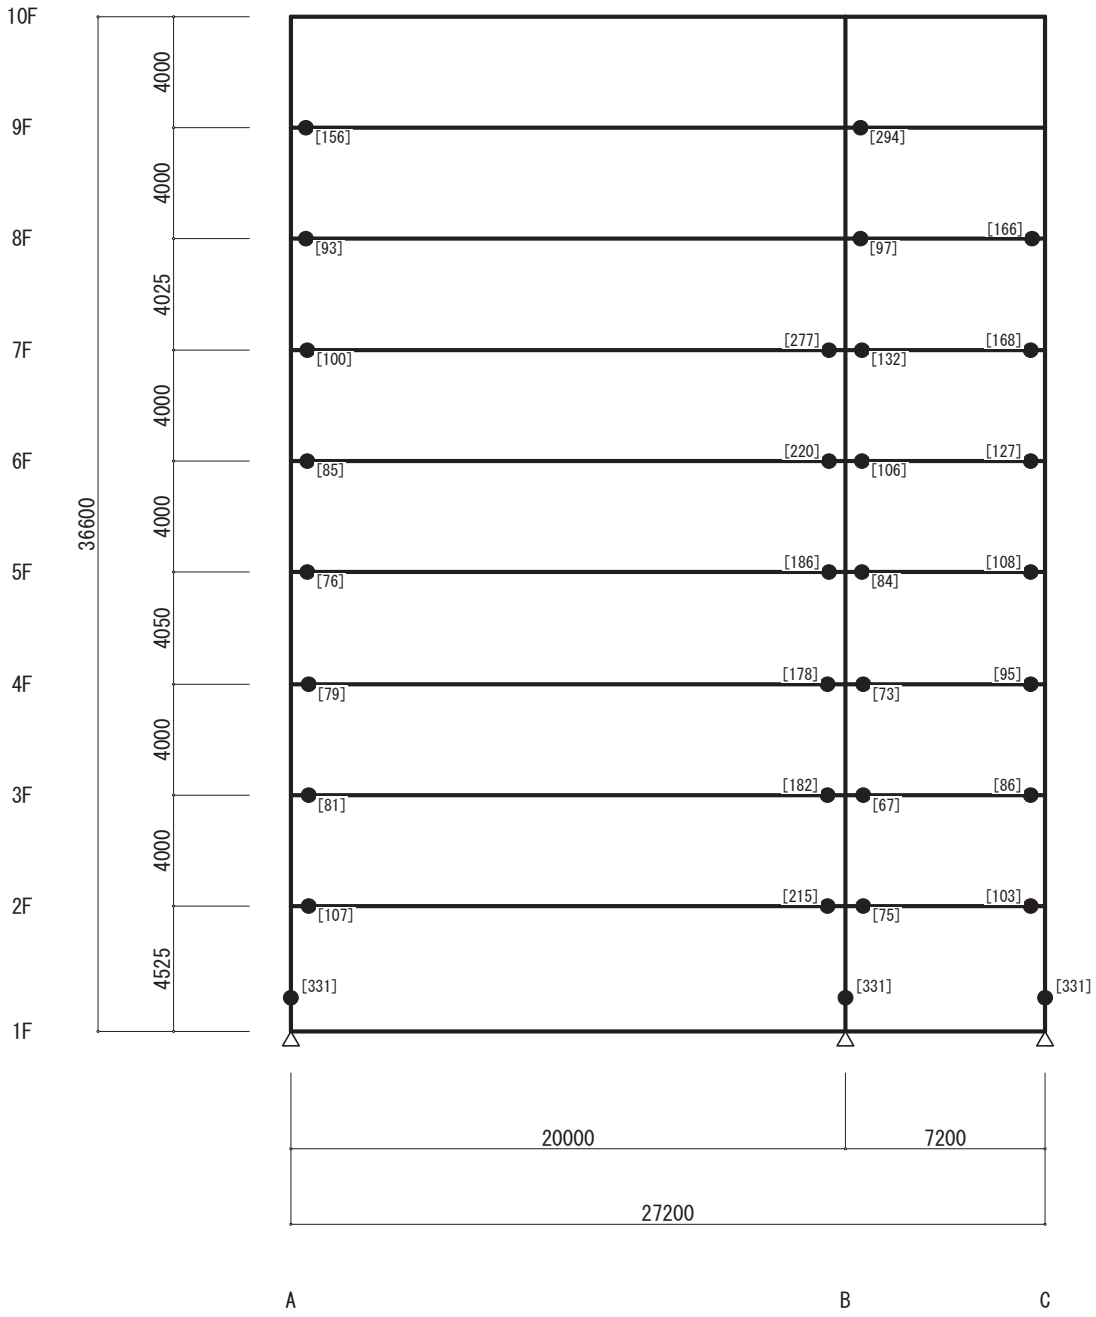


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

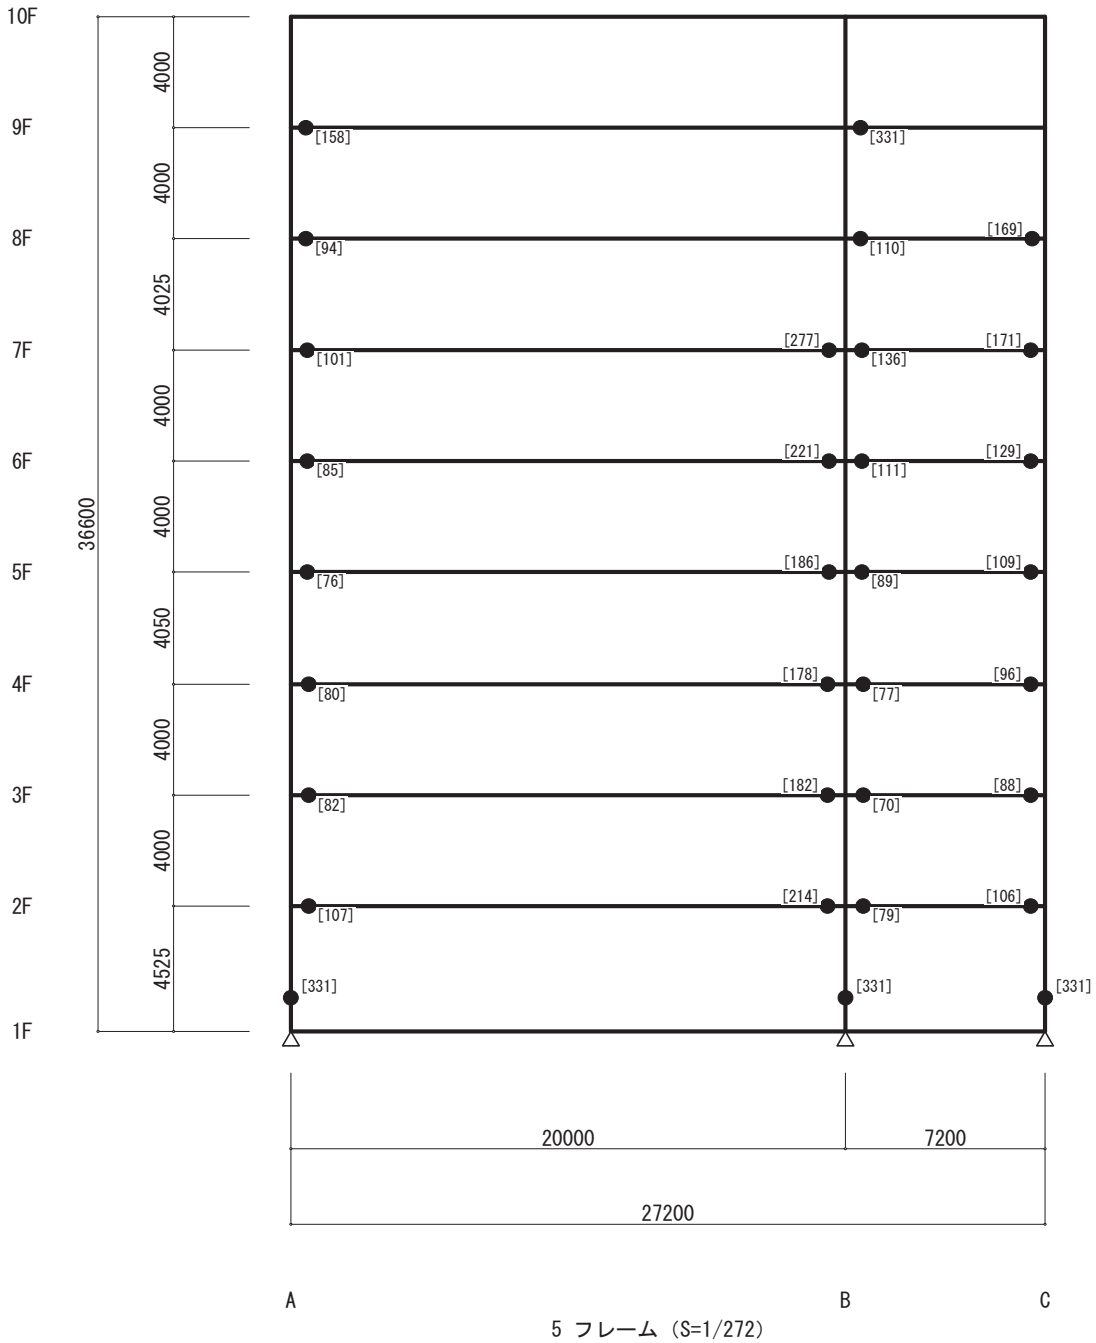

5 フレーム（S=1/272）


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

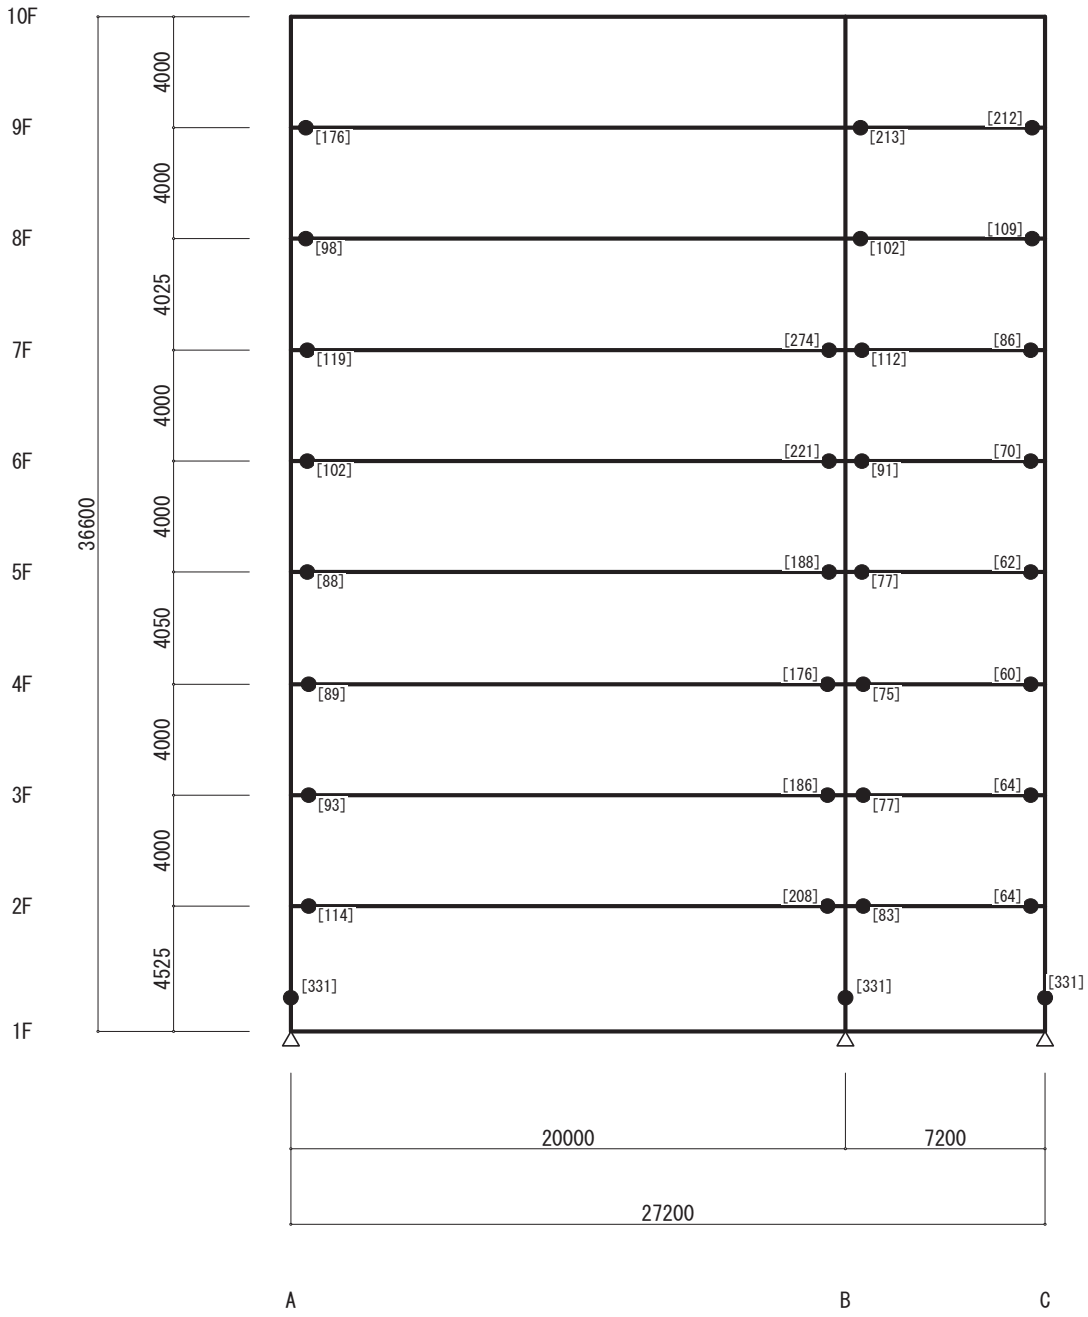

6 フレーム（S=1/272）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

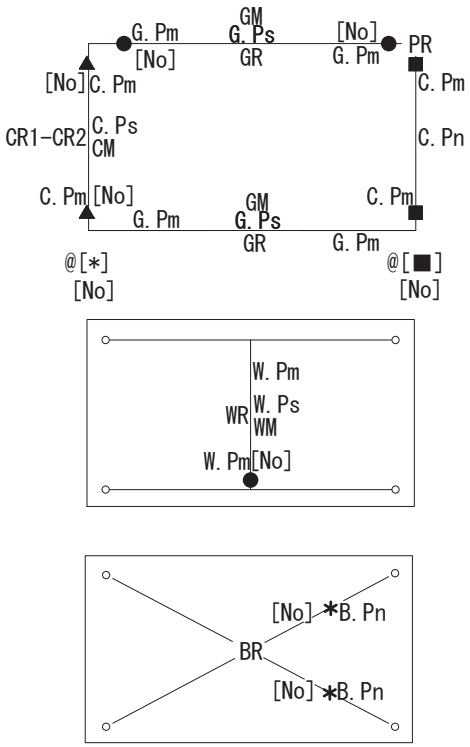

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

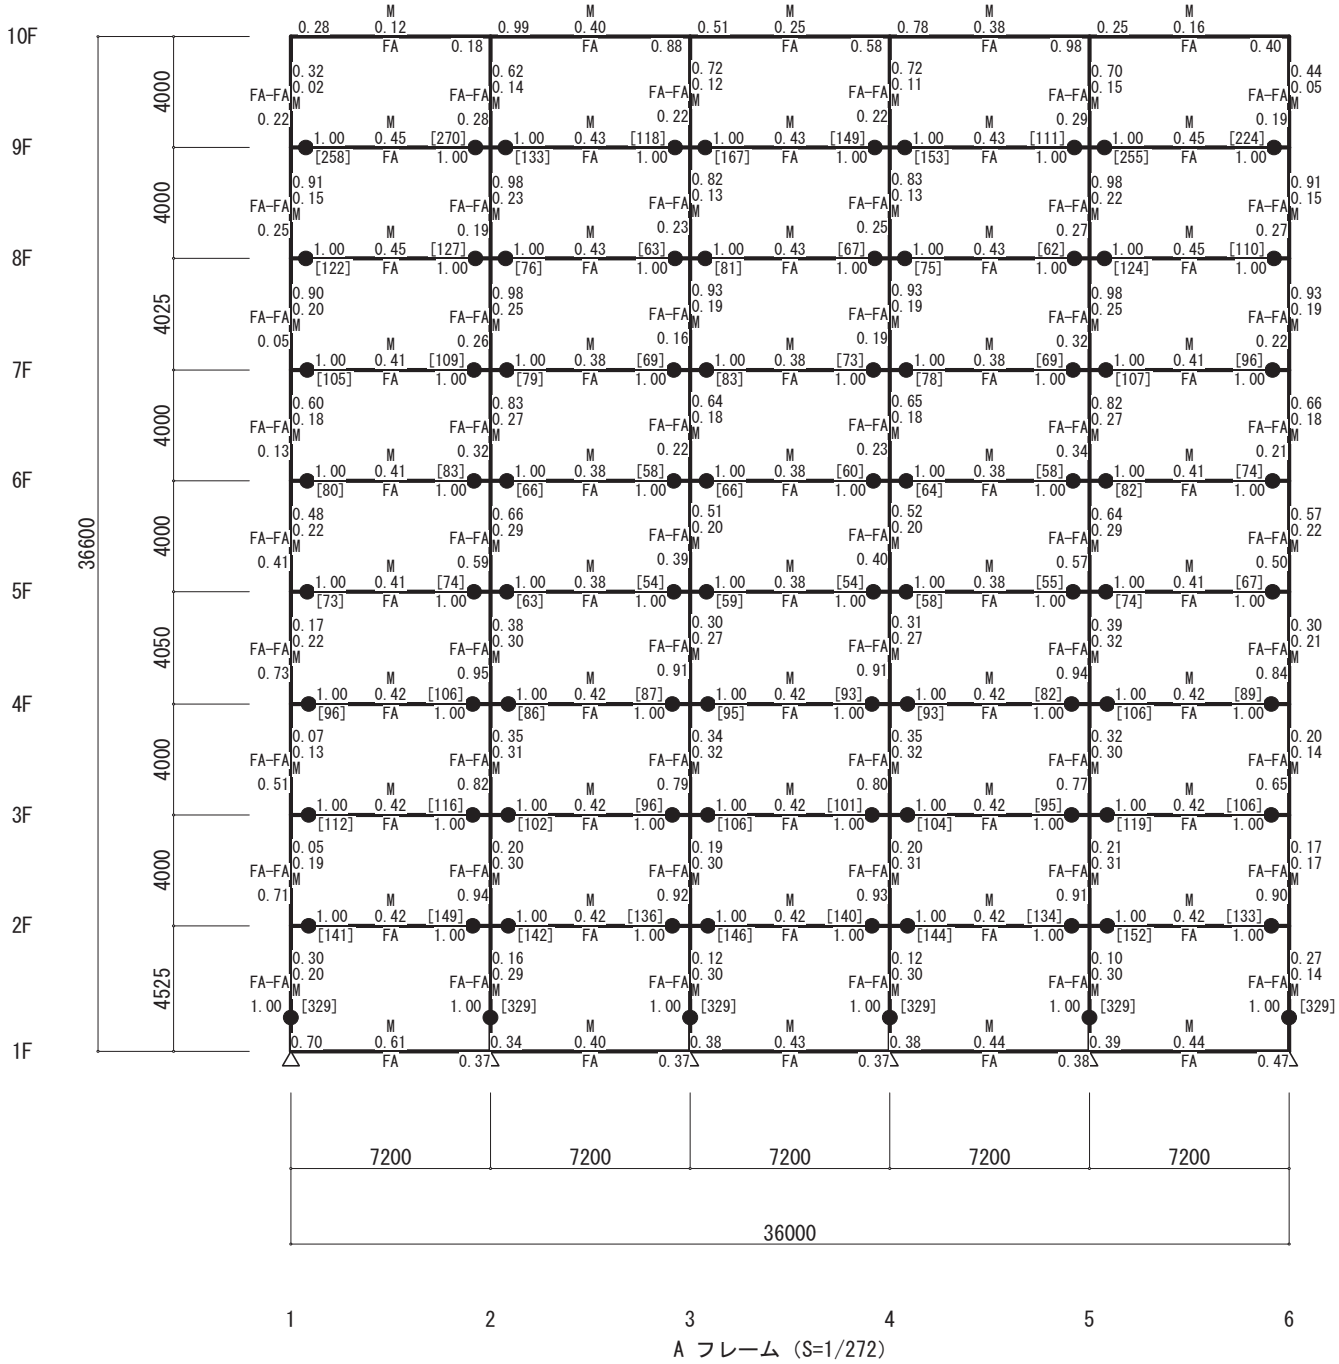


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

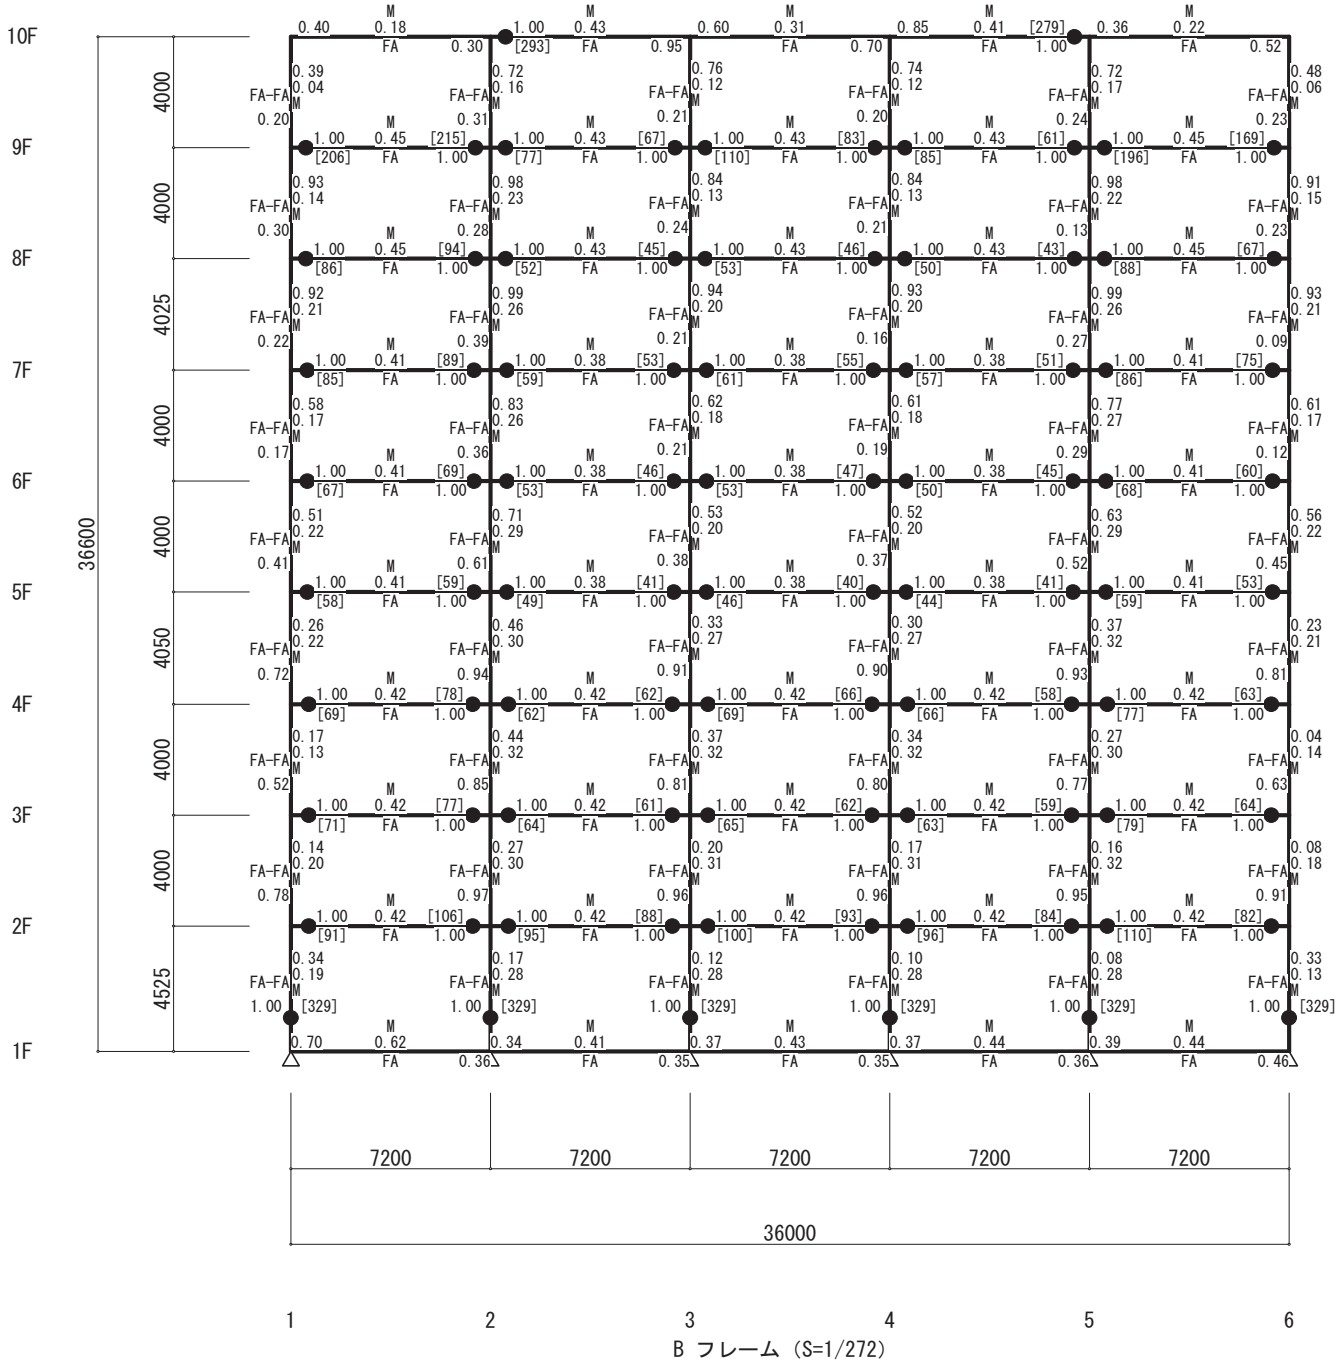


B フレーム（S=1/272）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

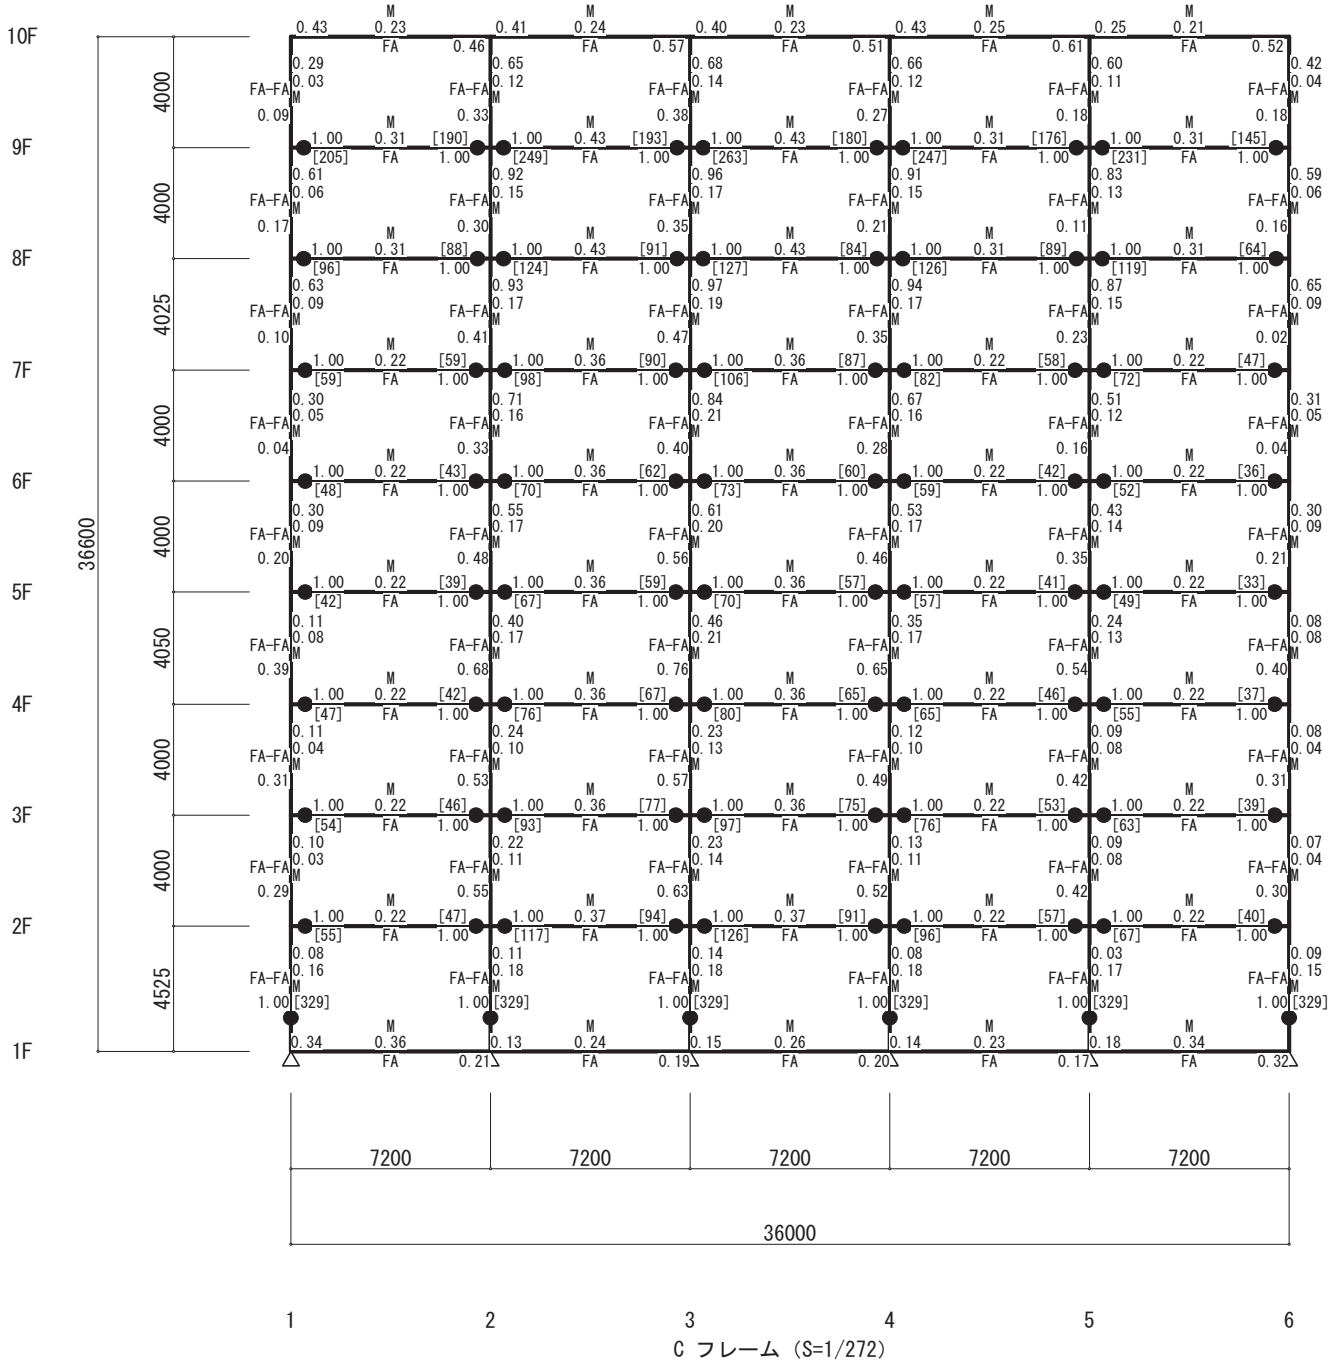


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

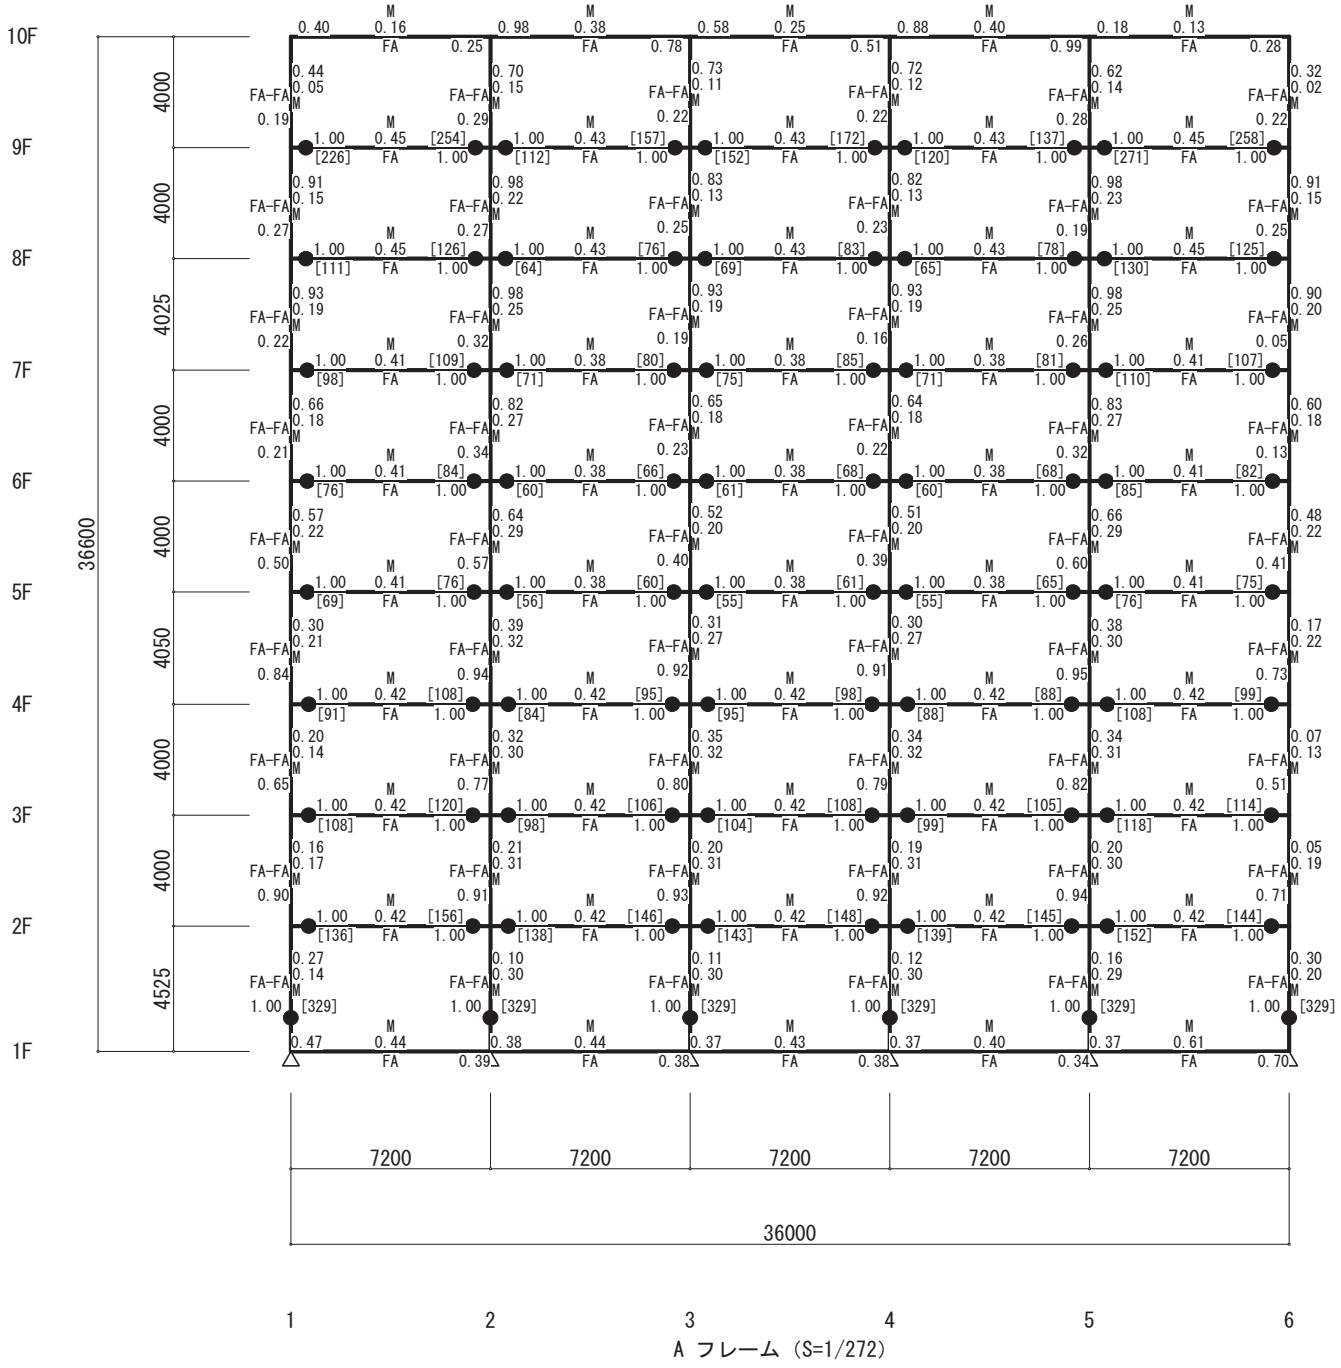


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

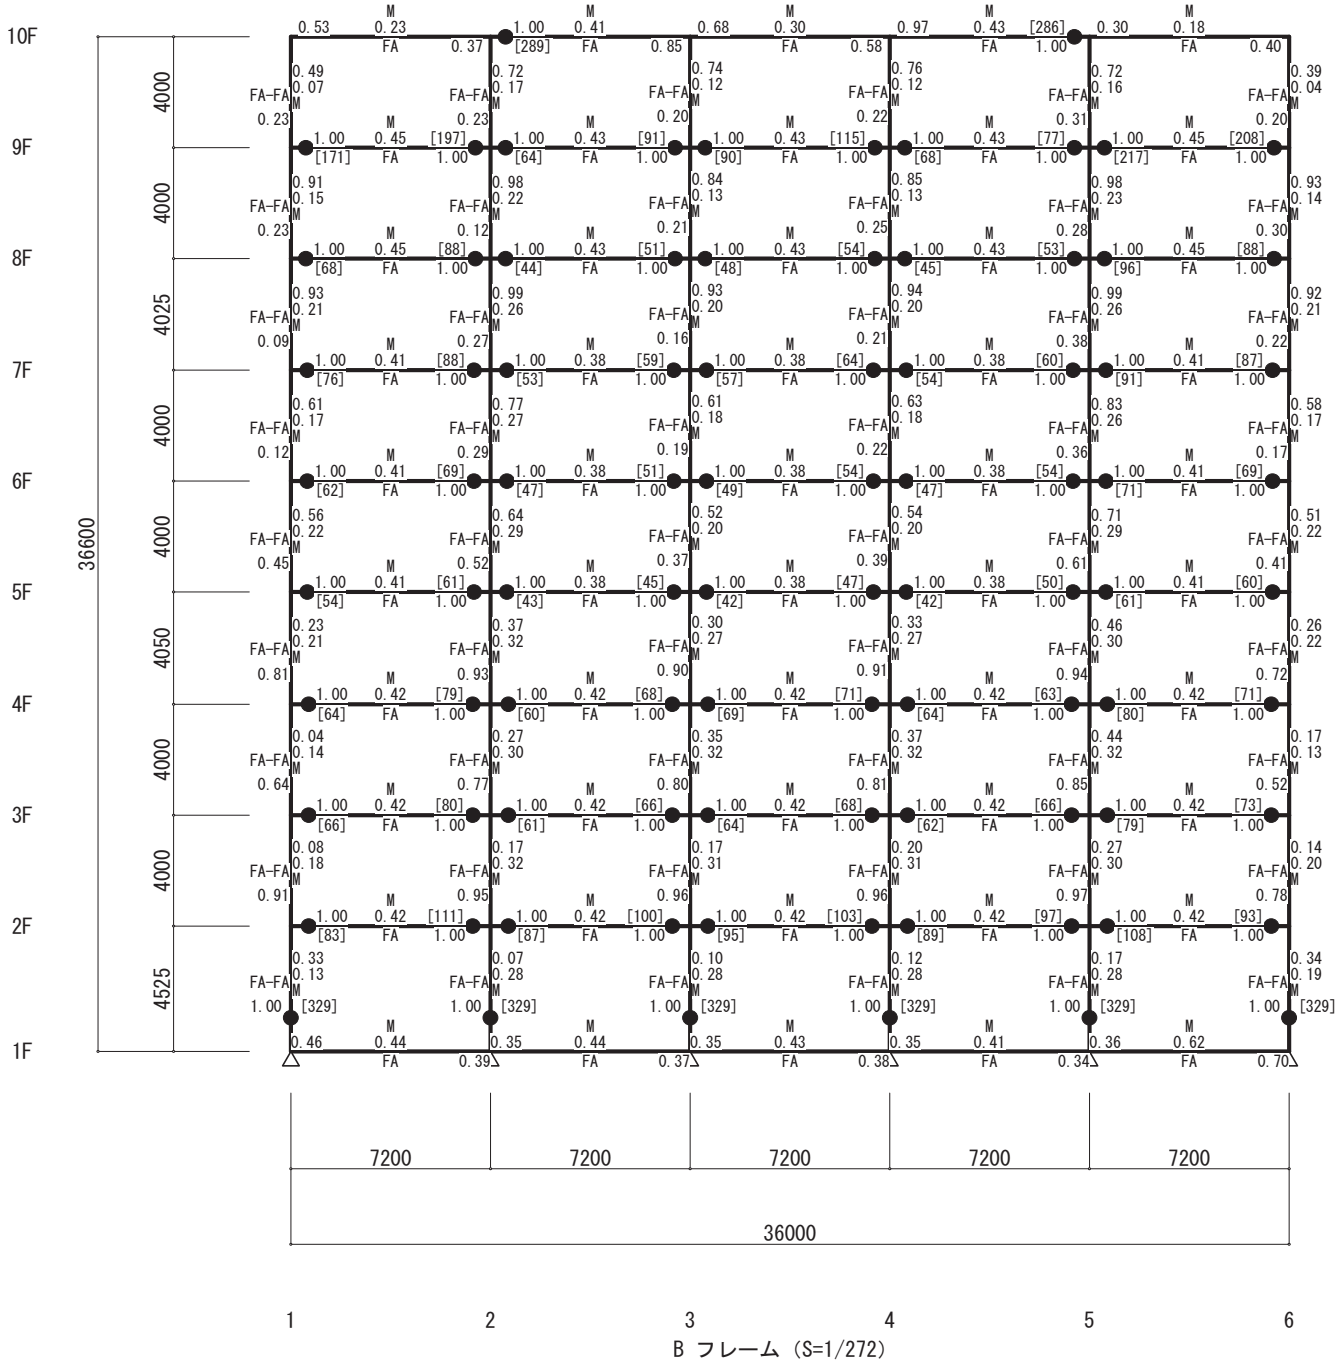

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

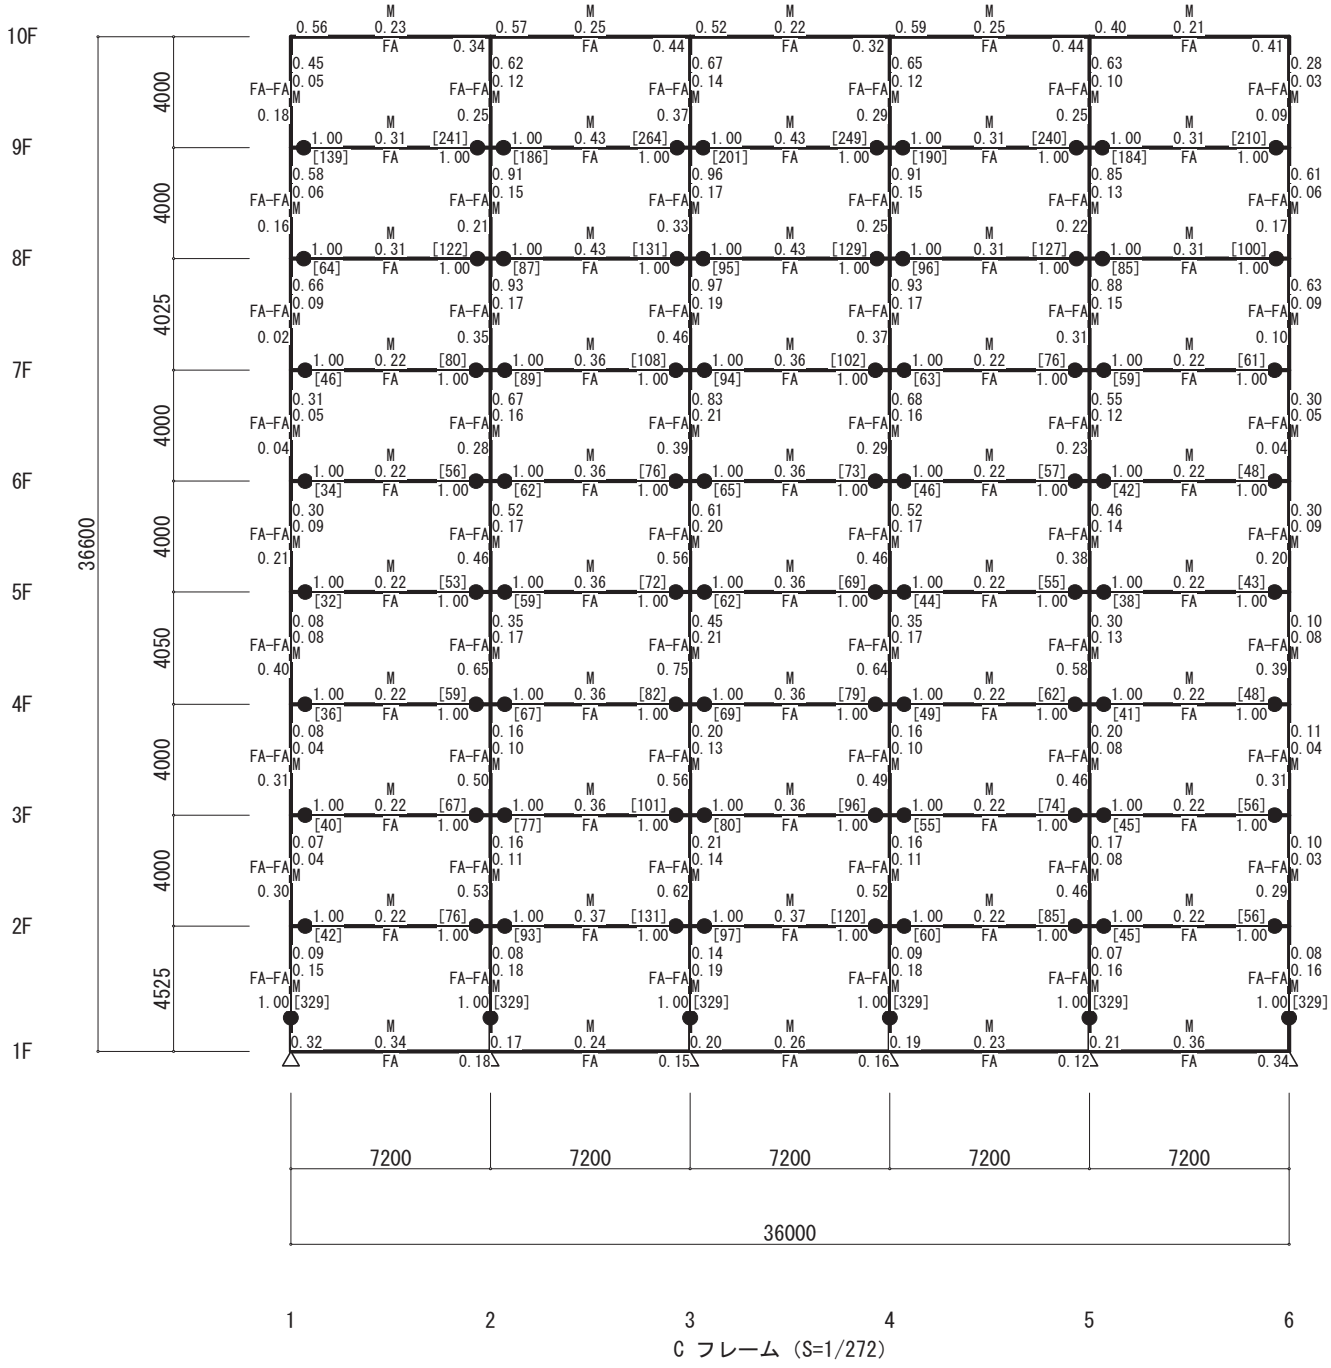


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

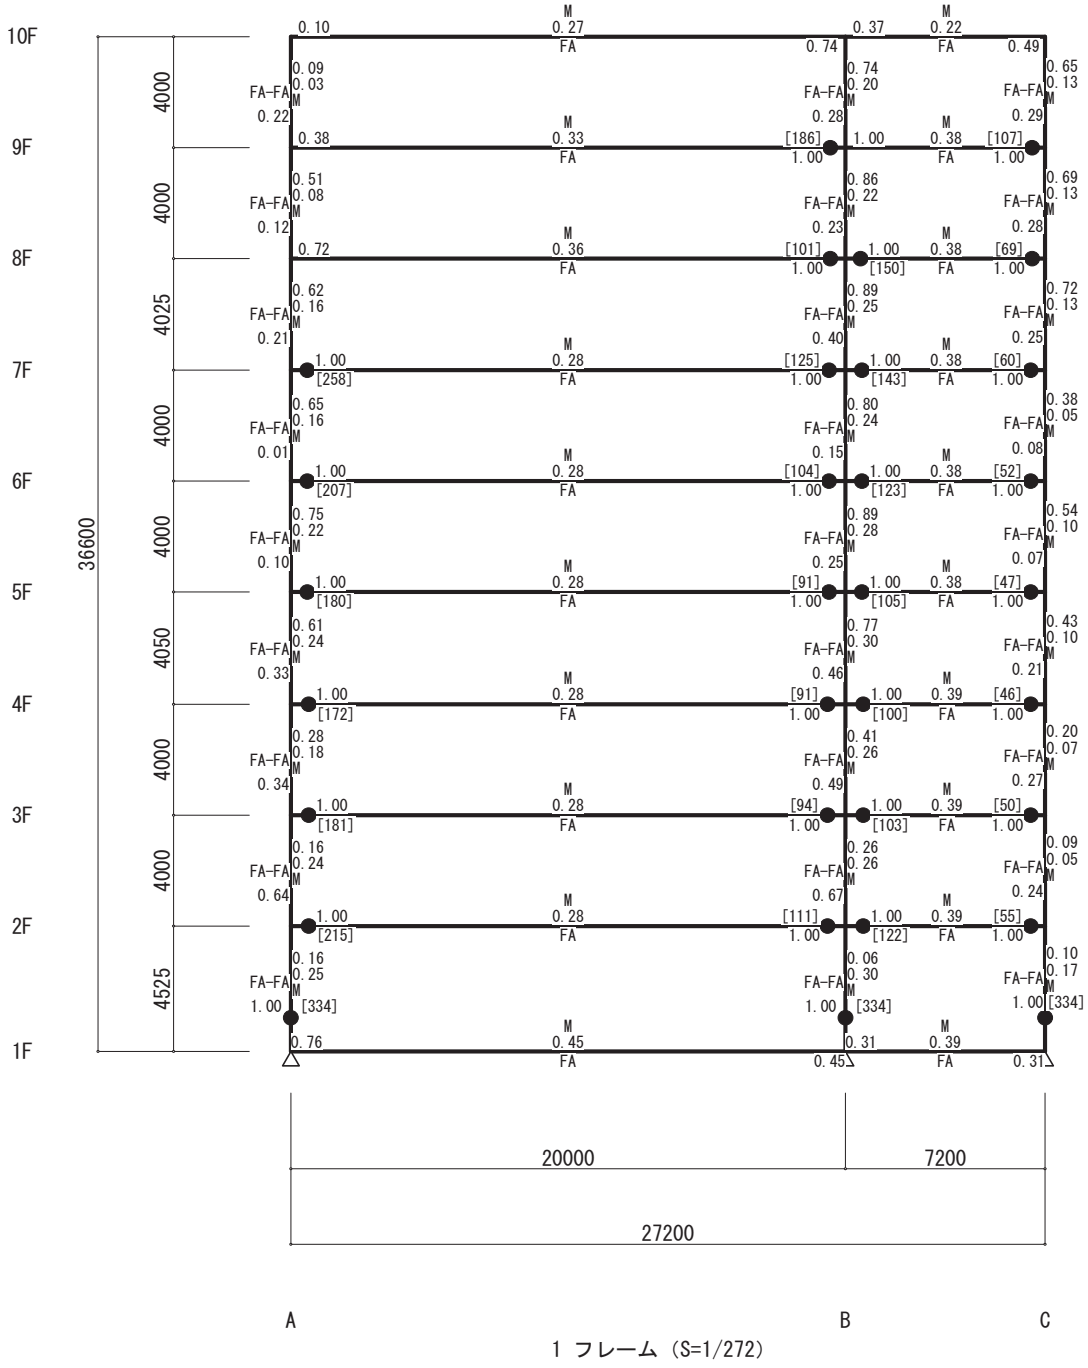


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

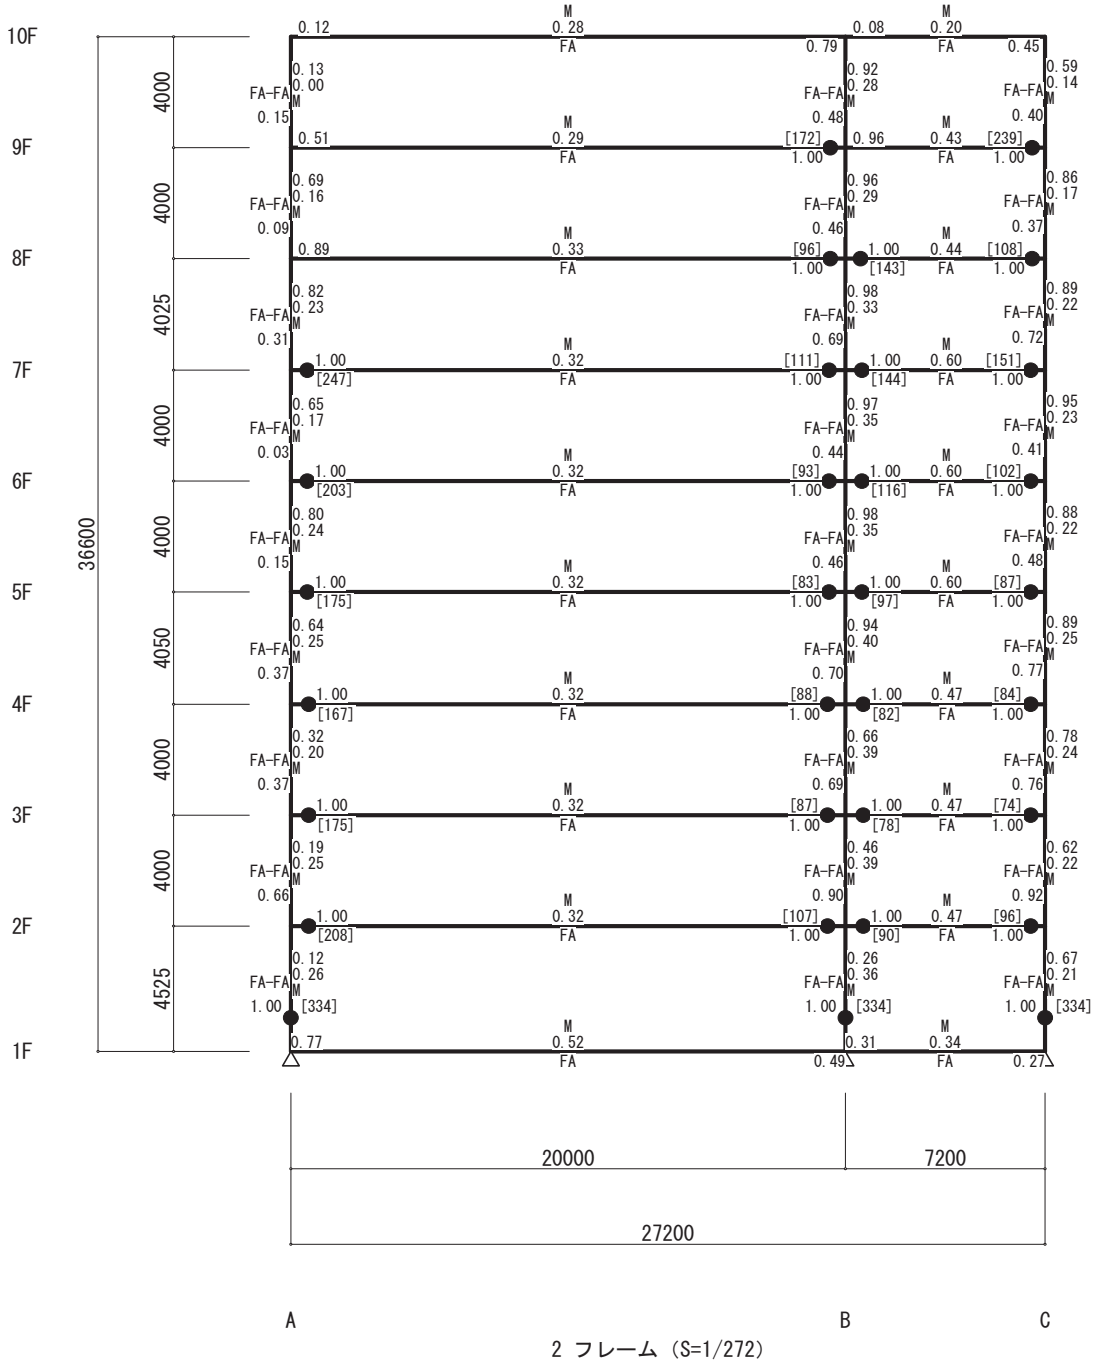


2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

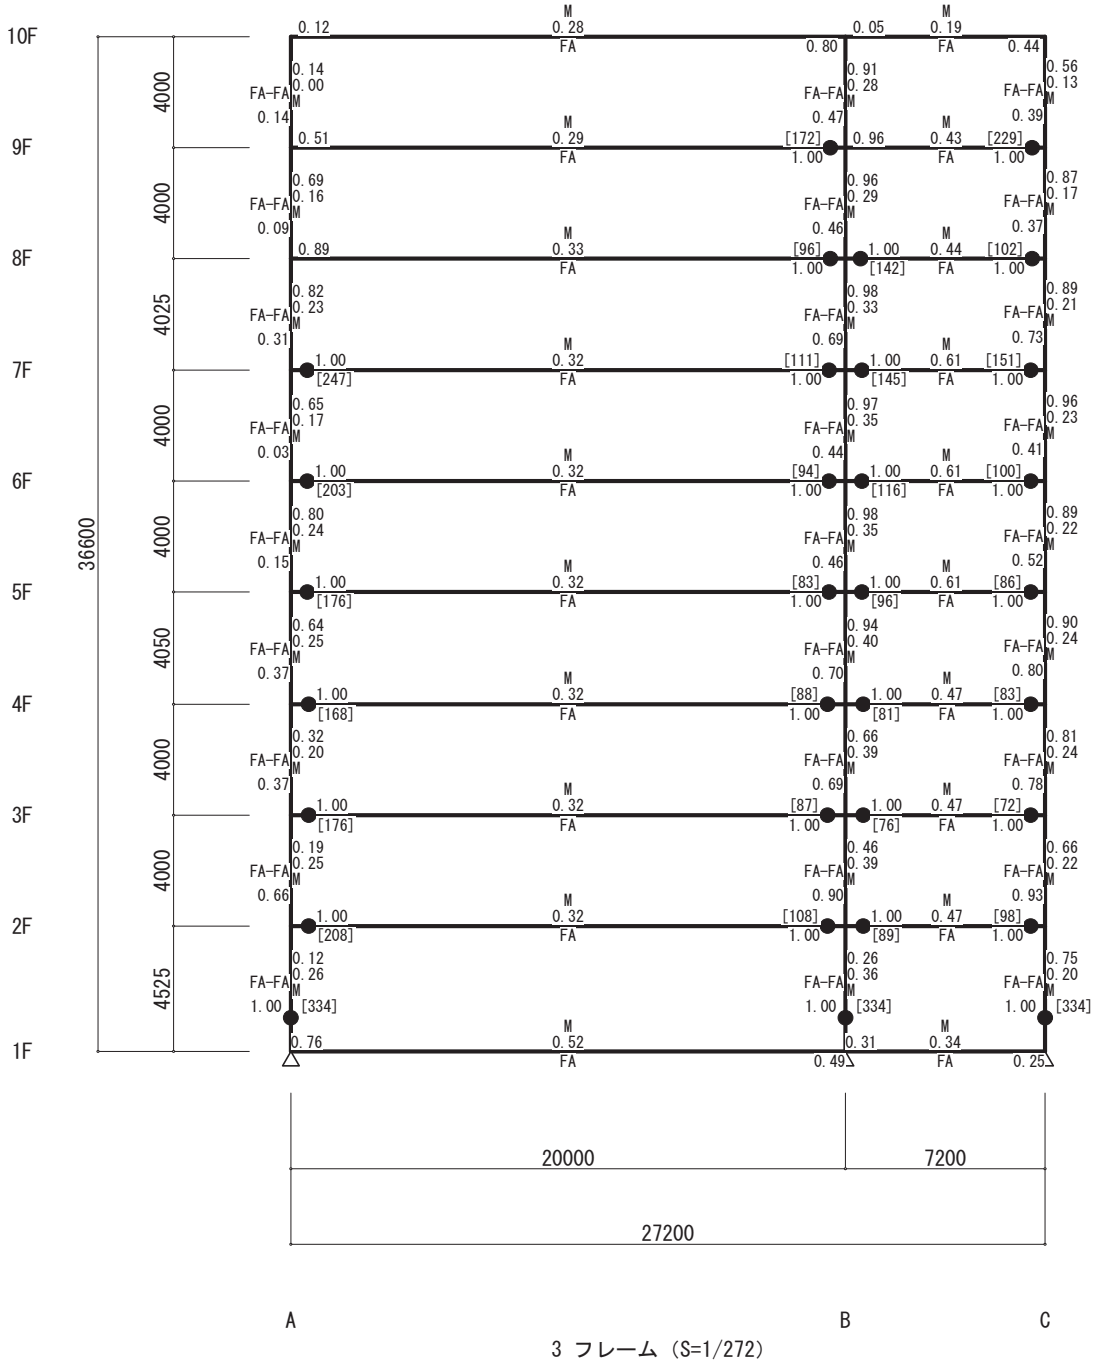


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

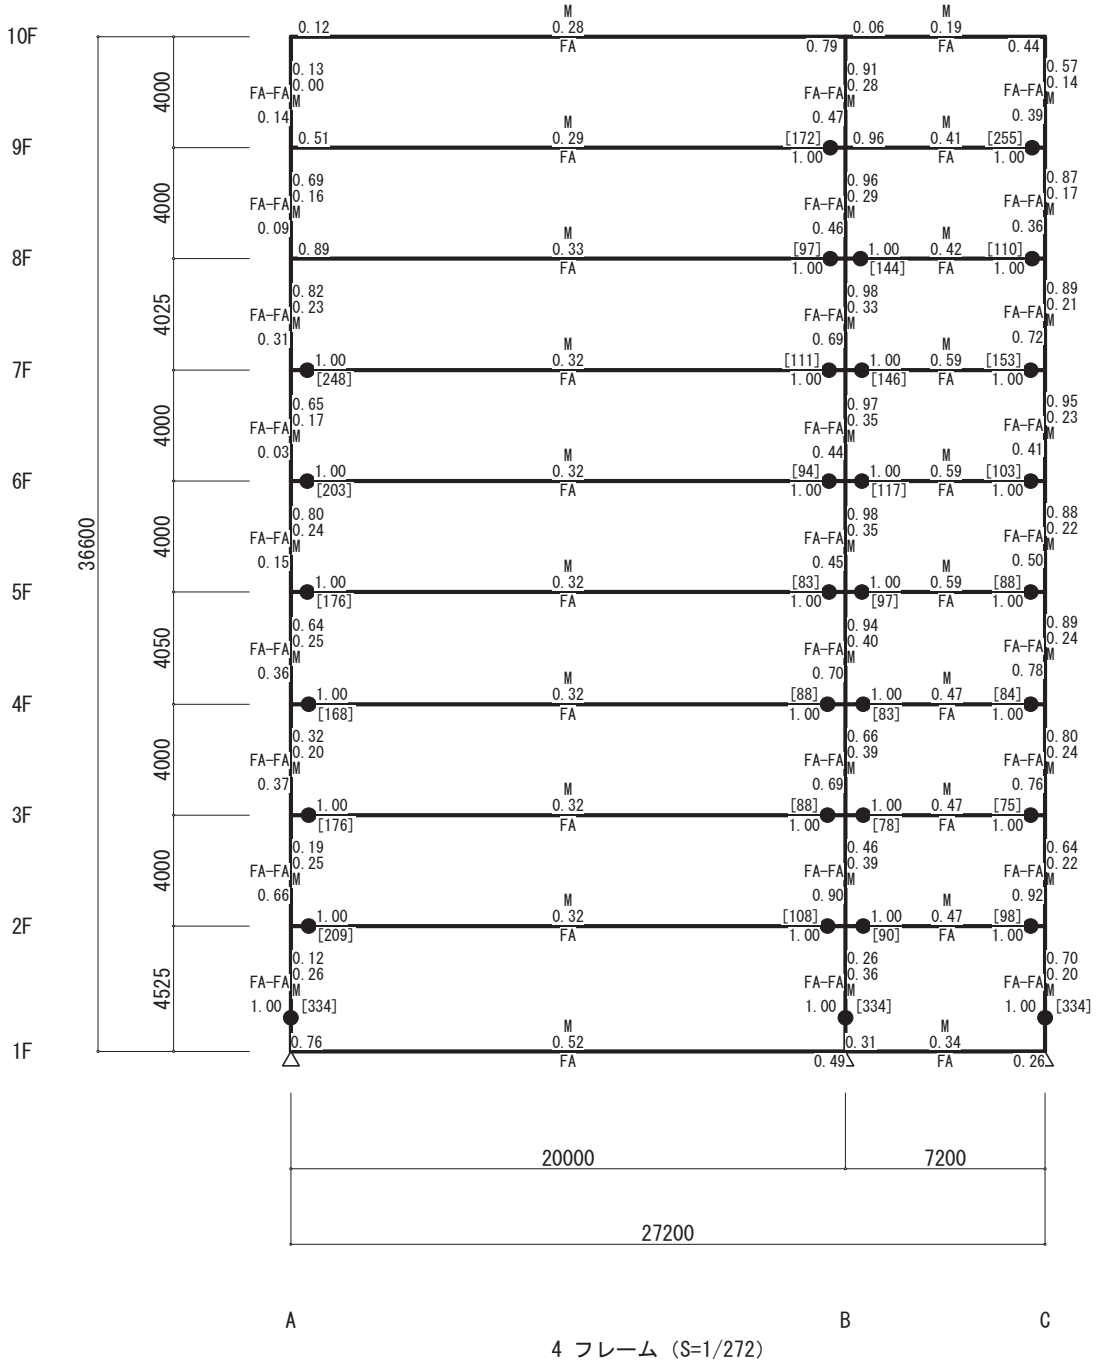


4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

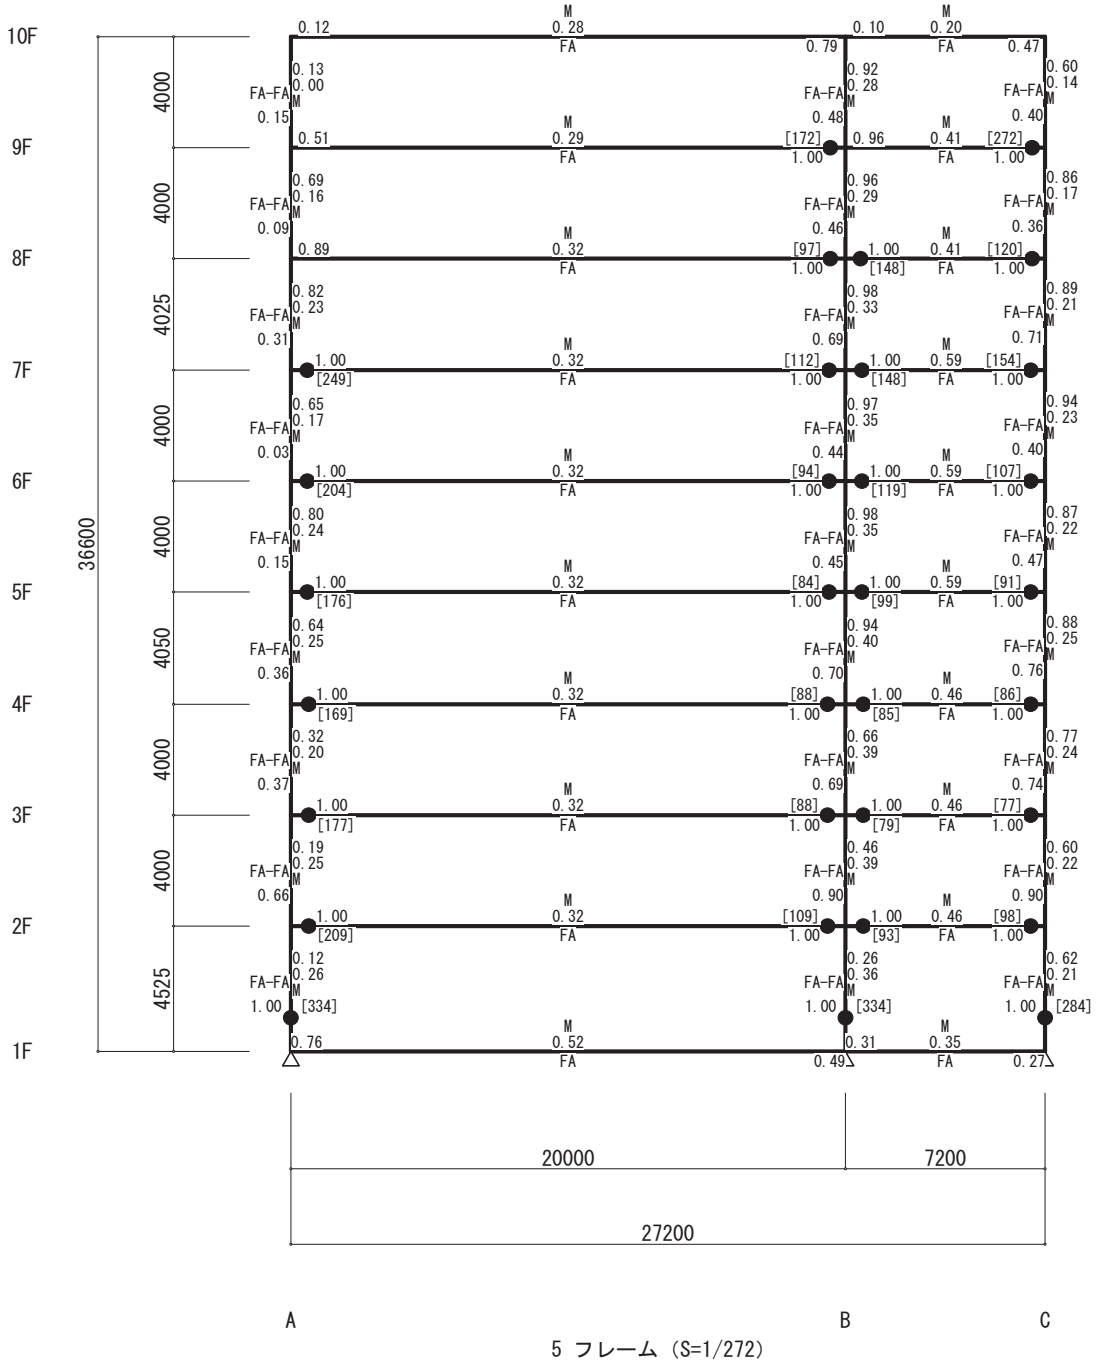


5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

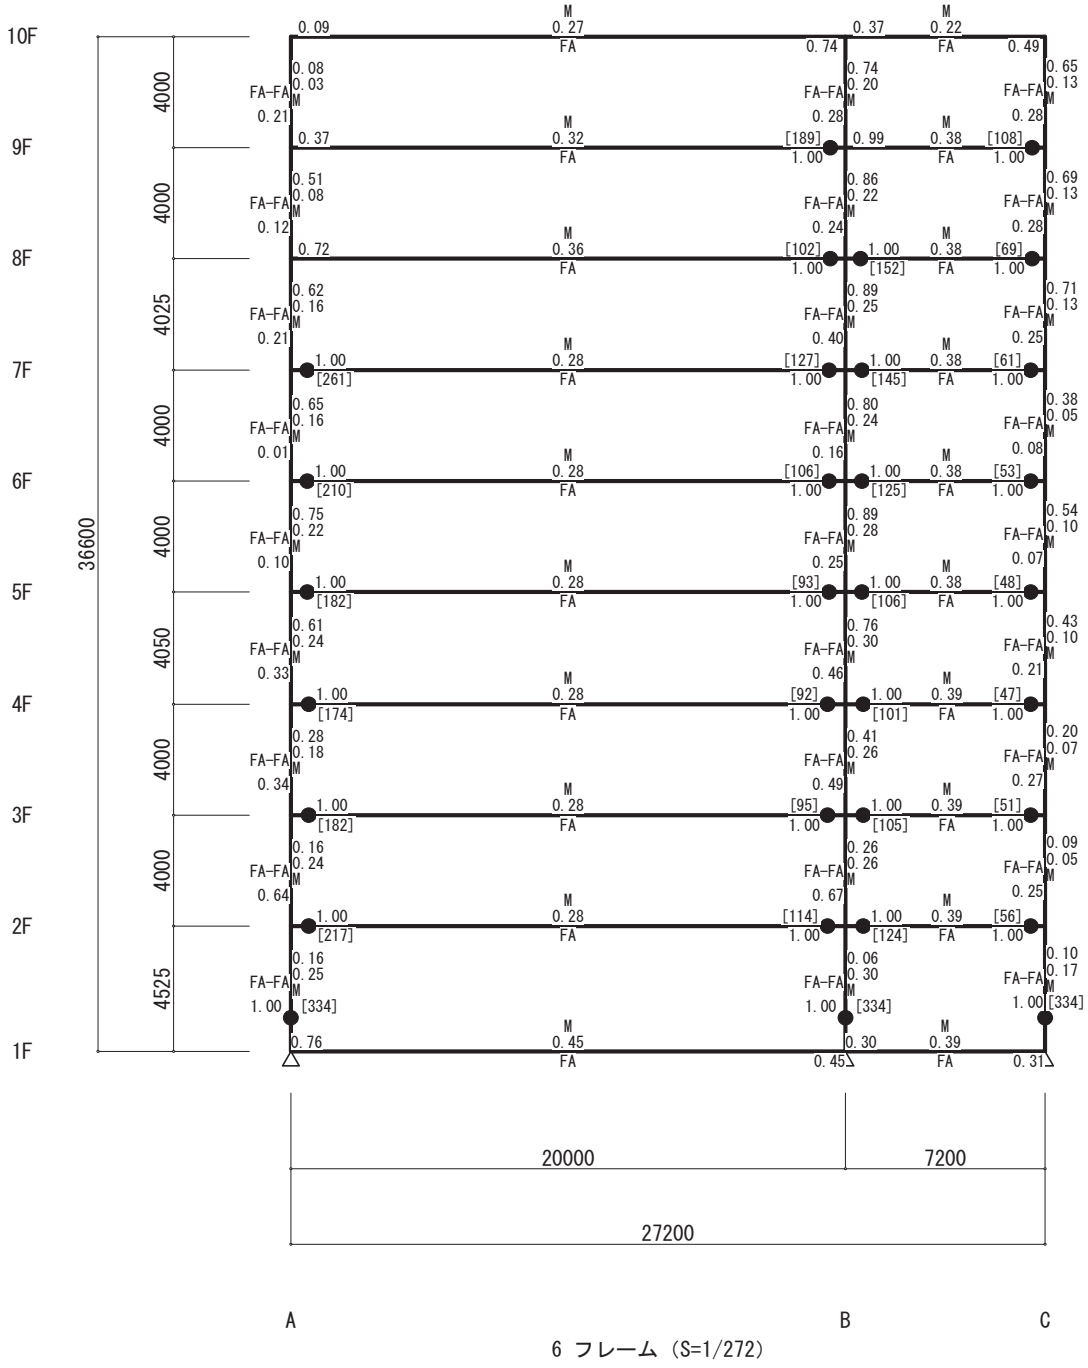


6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

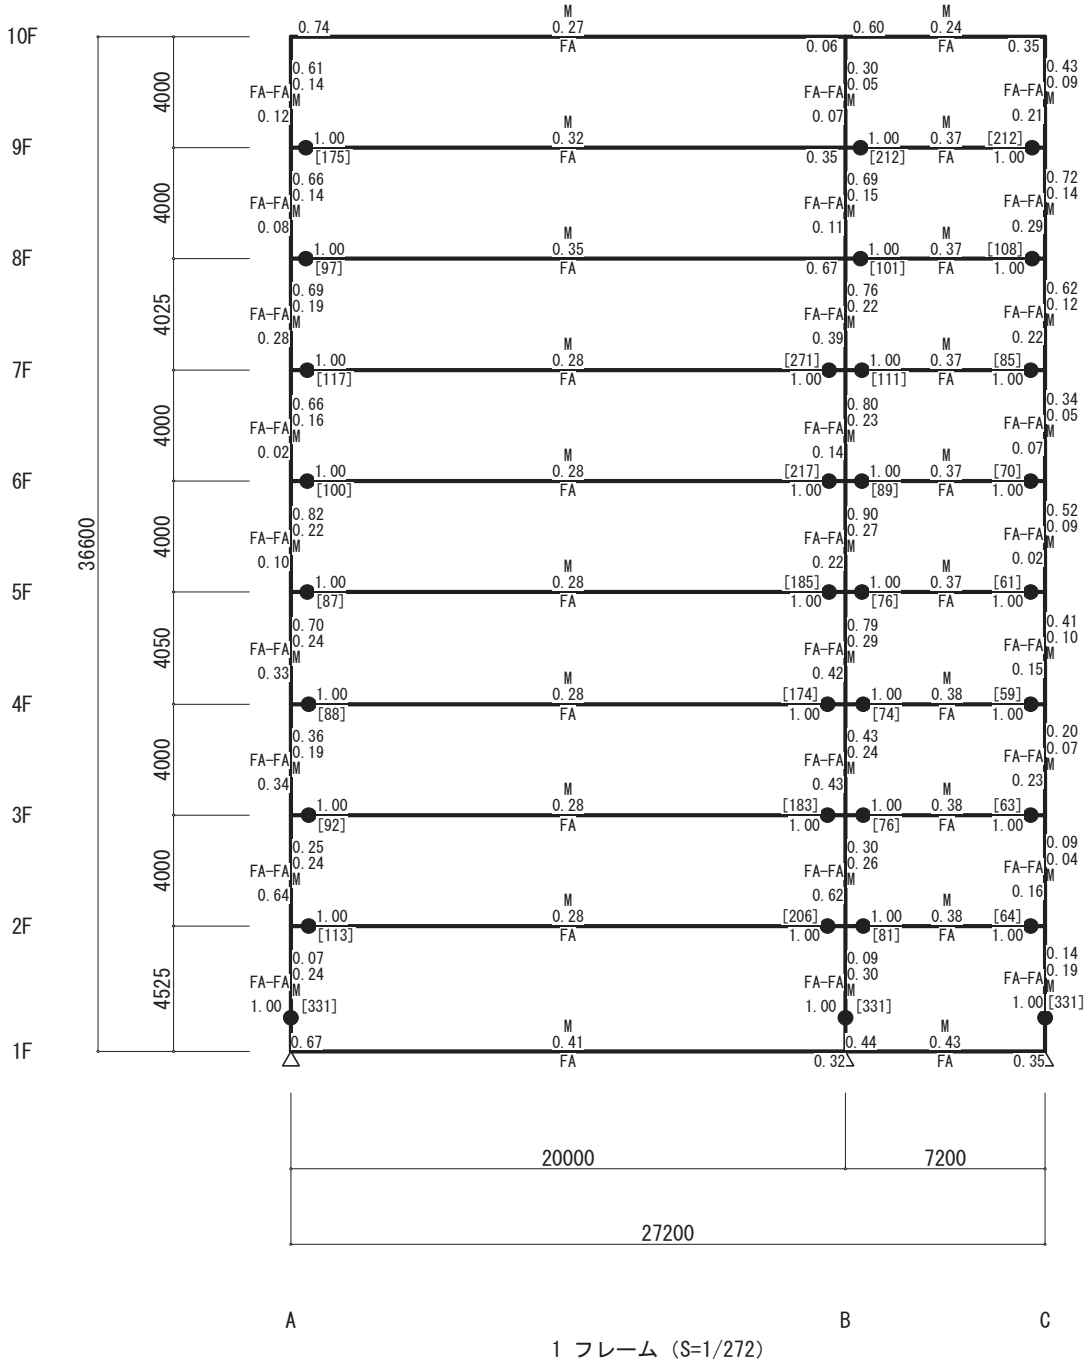


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

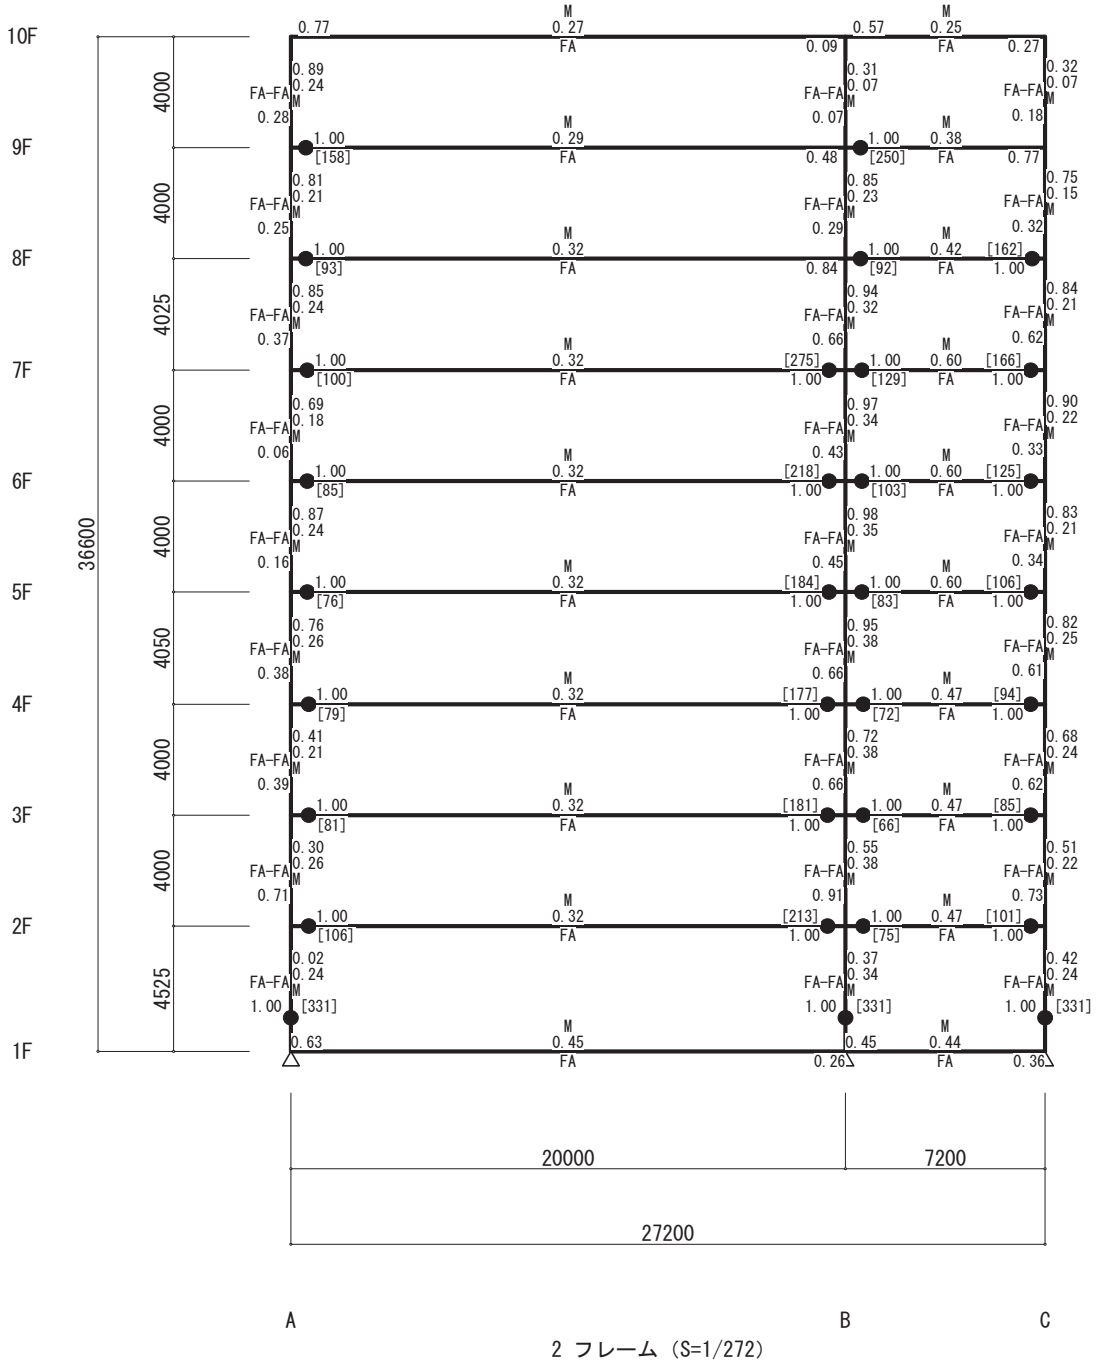


2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

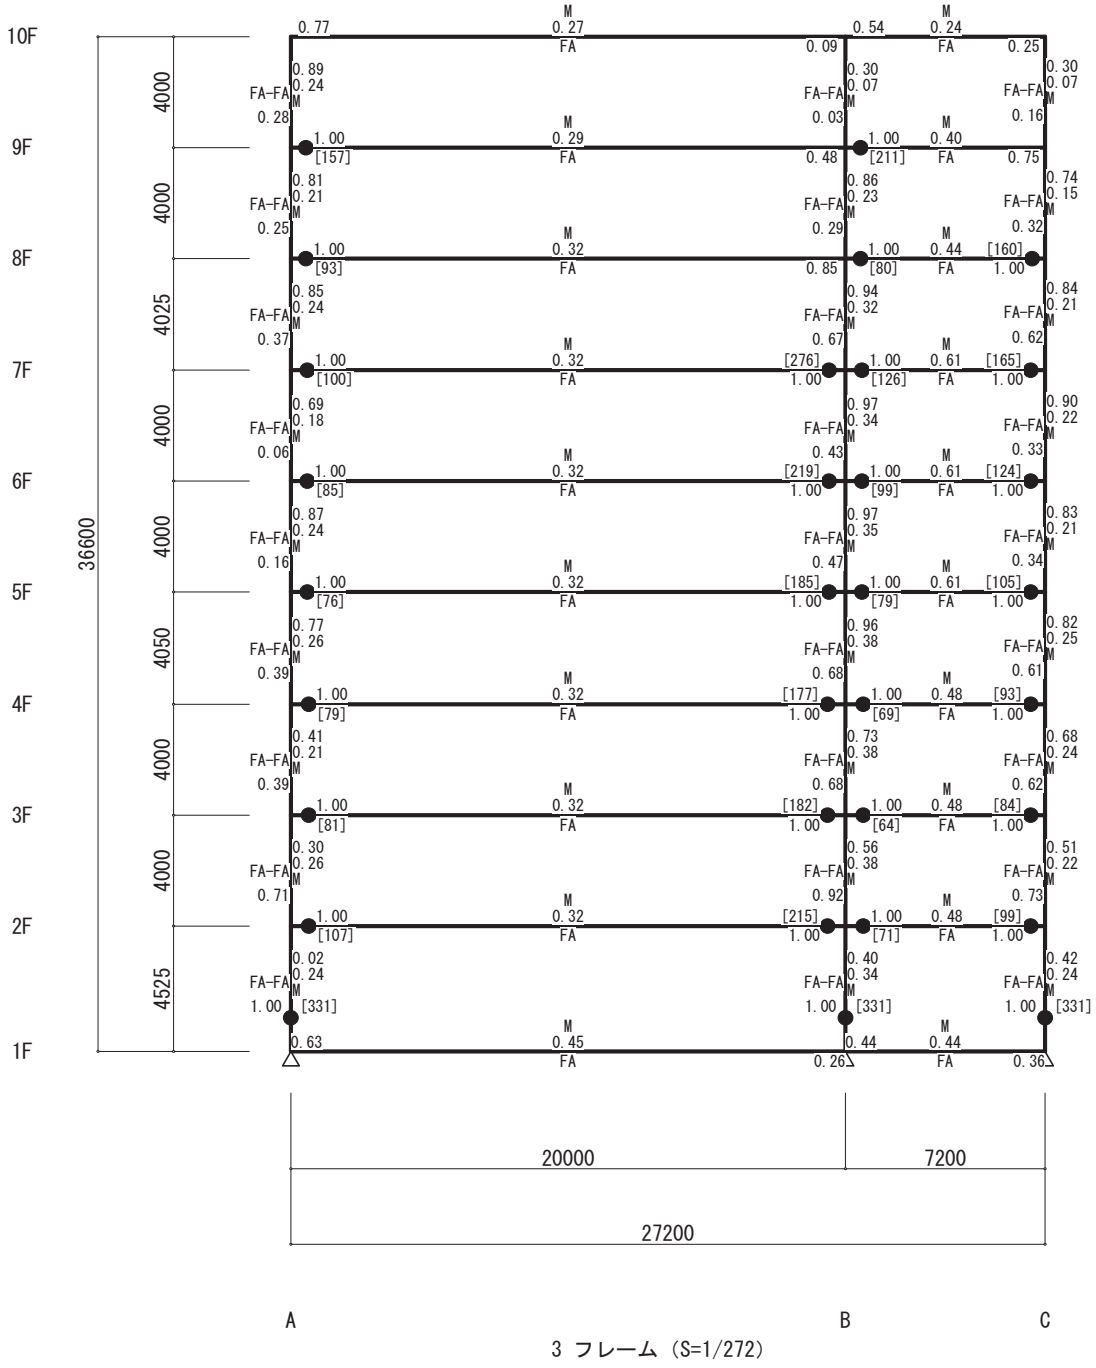


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

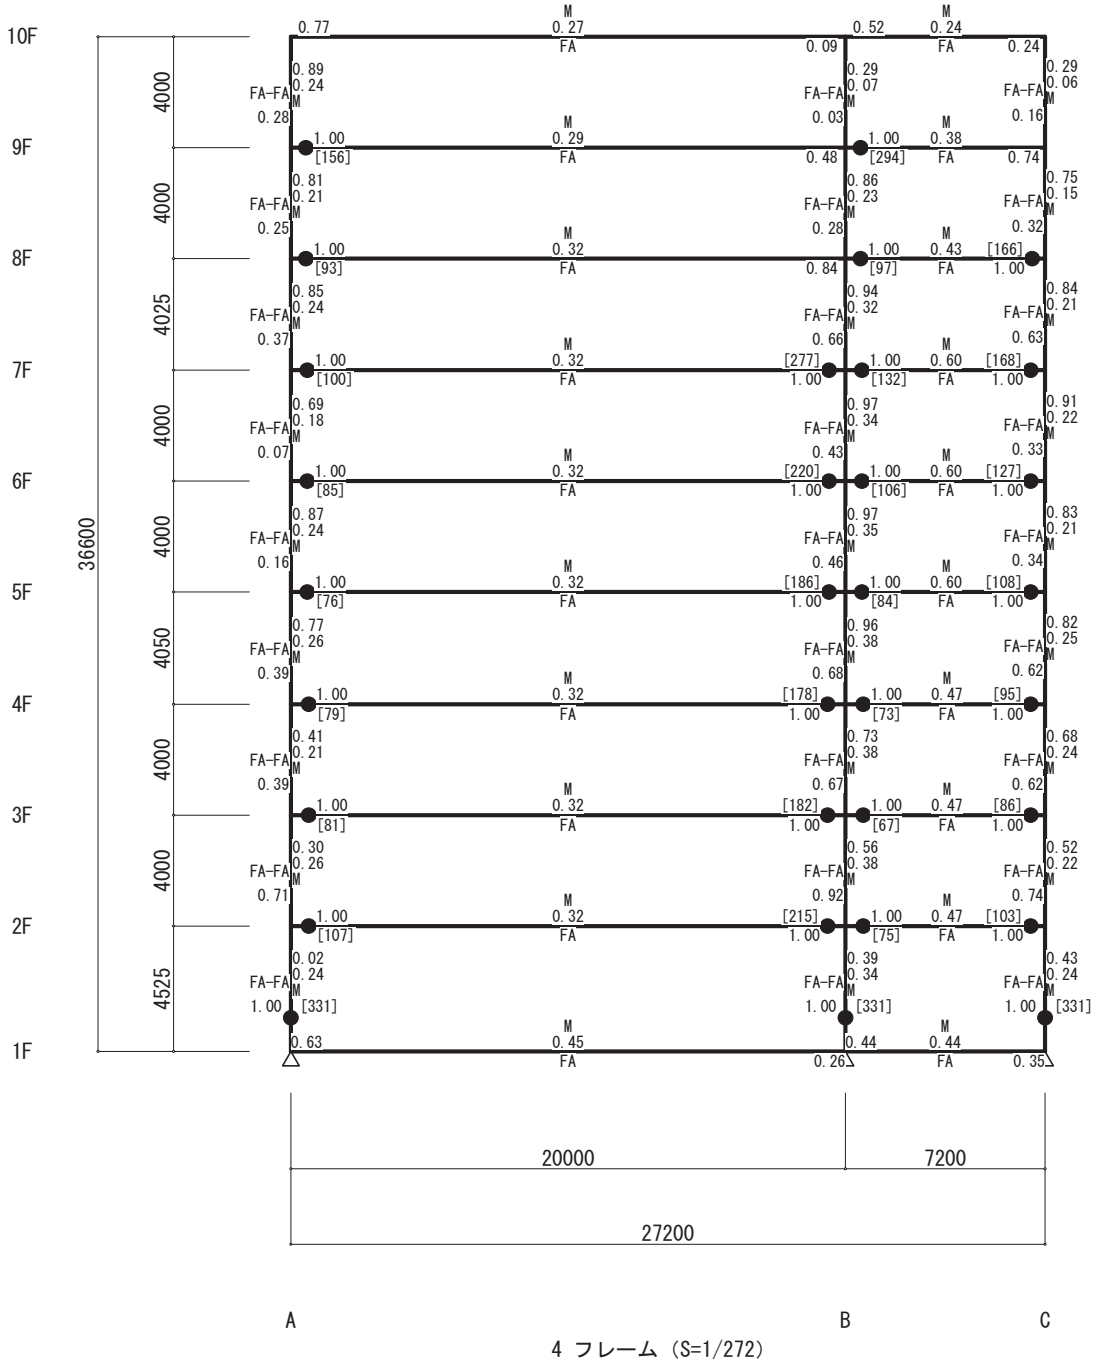


4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

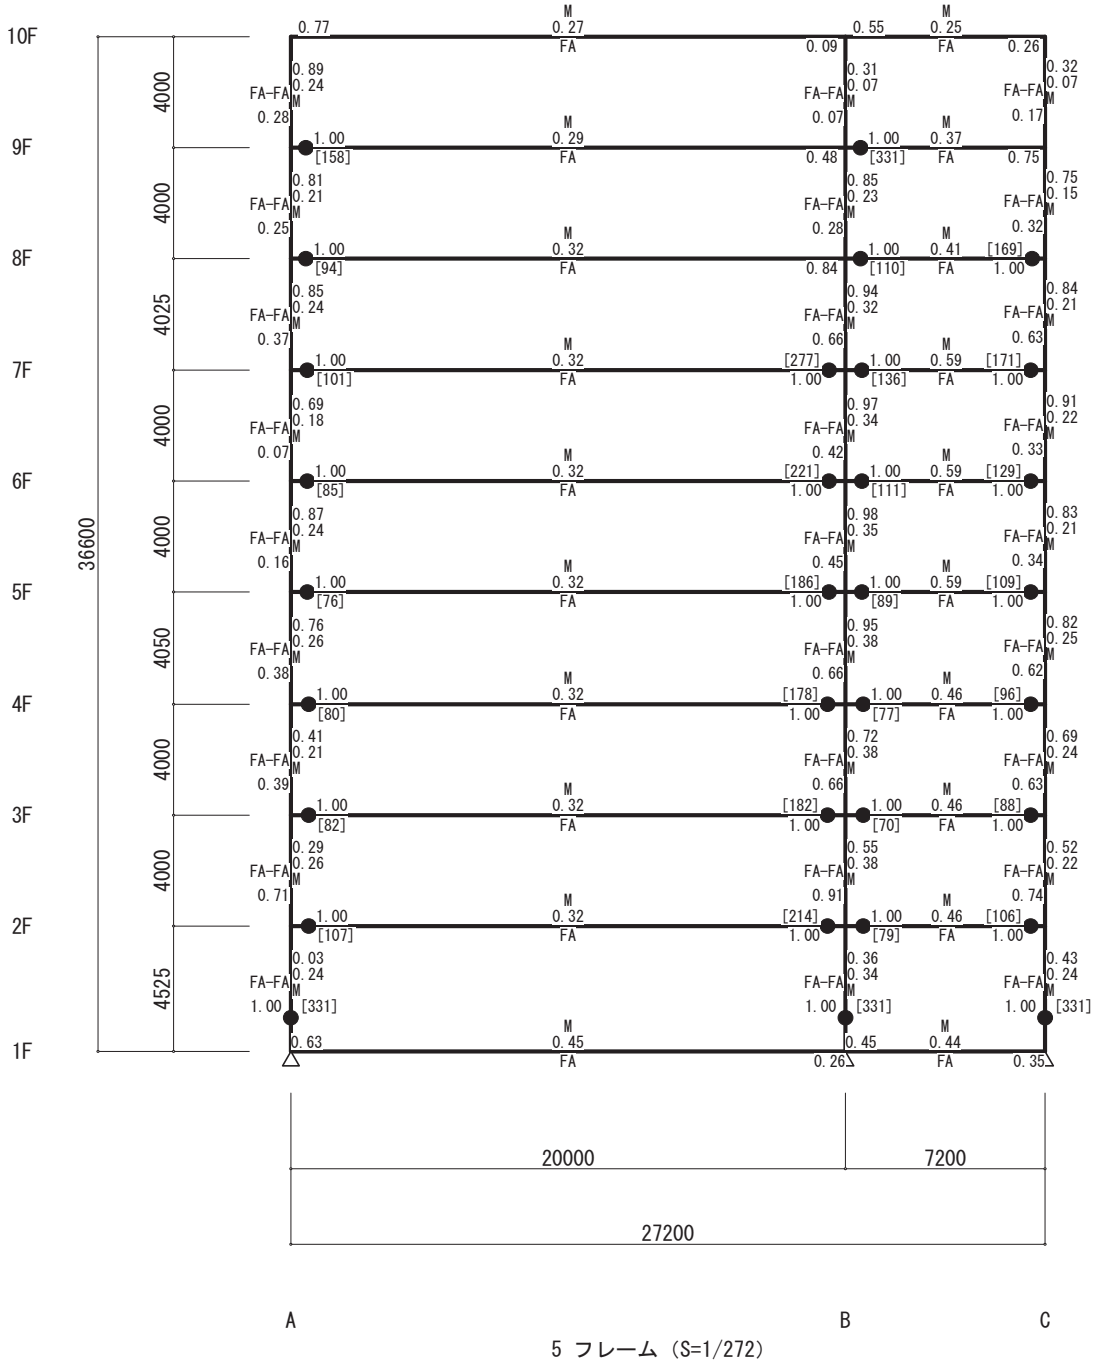

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

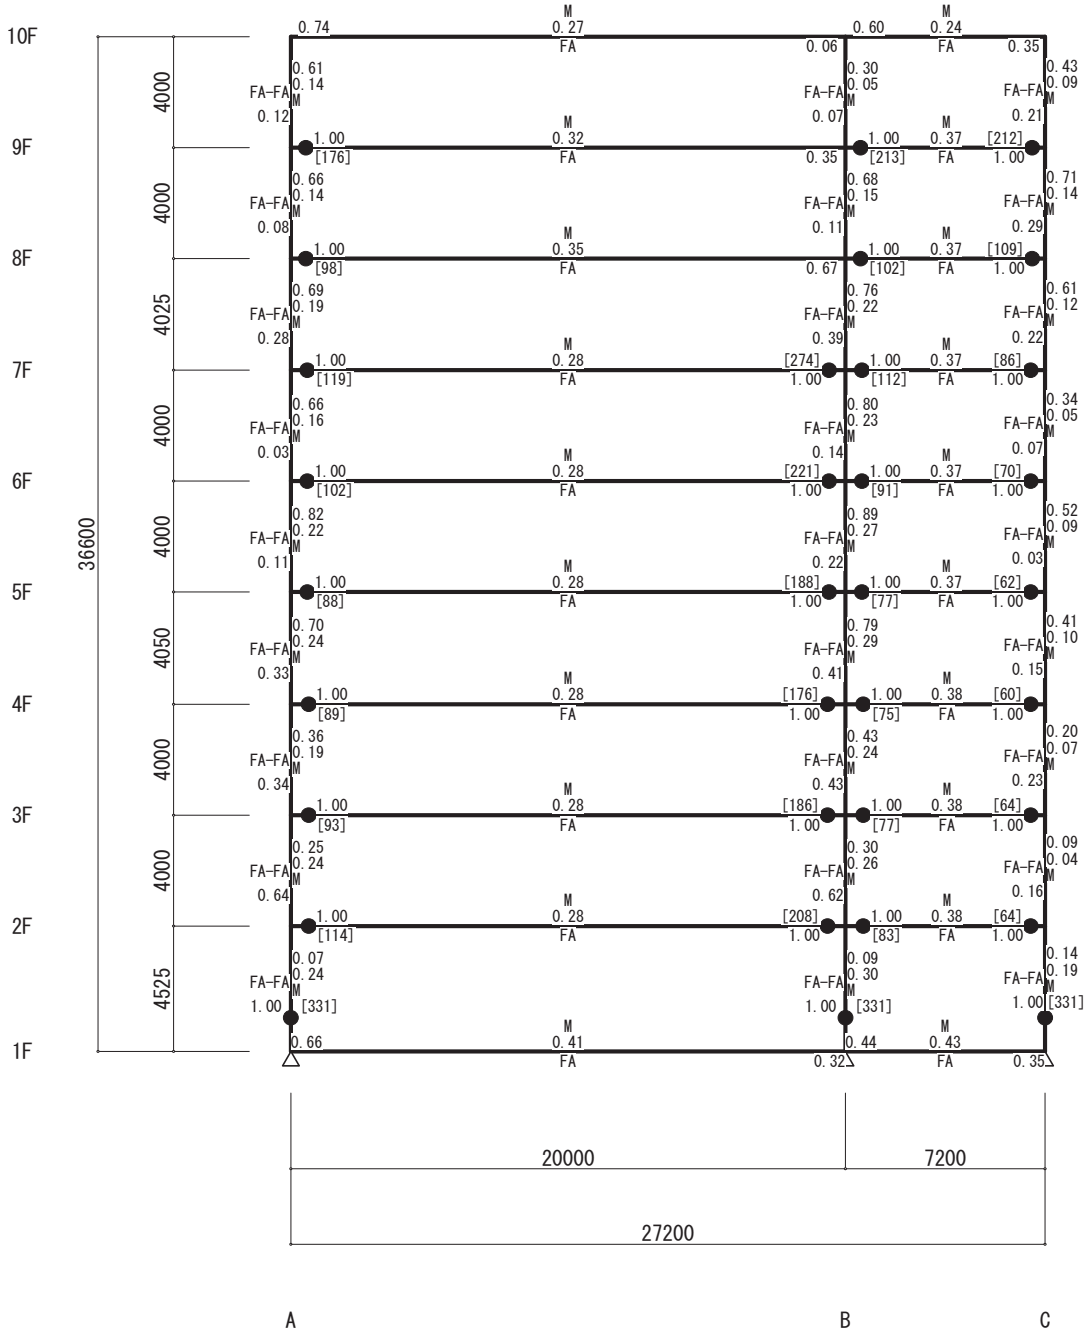


6 フレーム（S=1/272）


U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

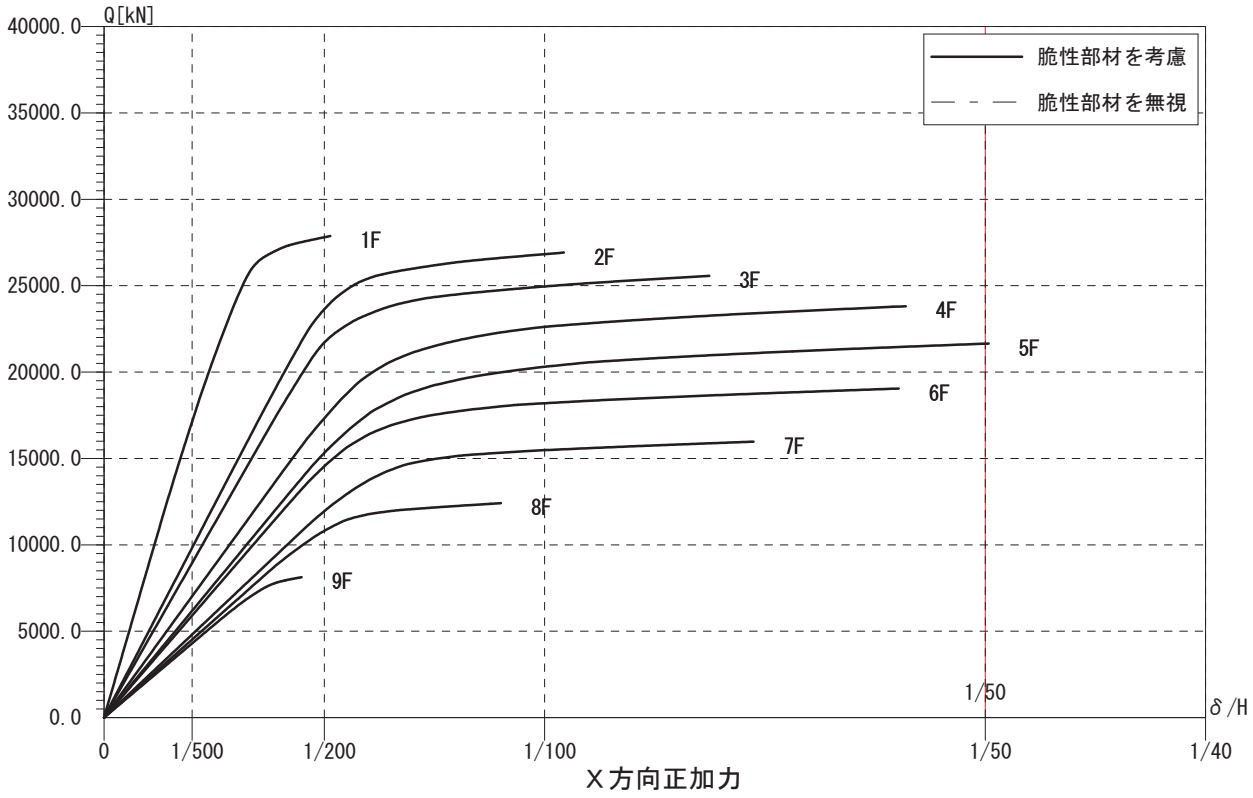


X方向正加力

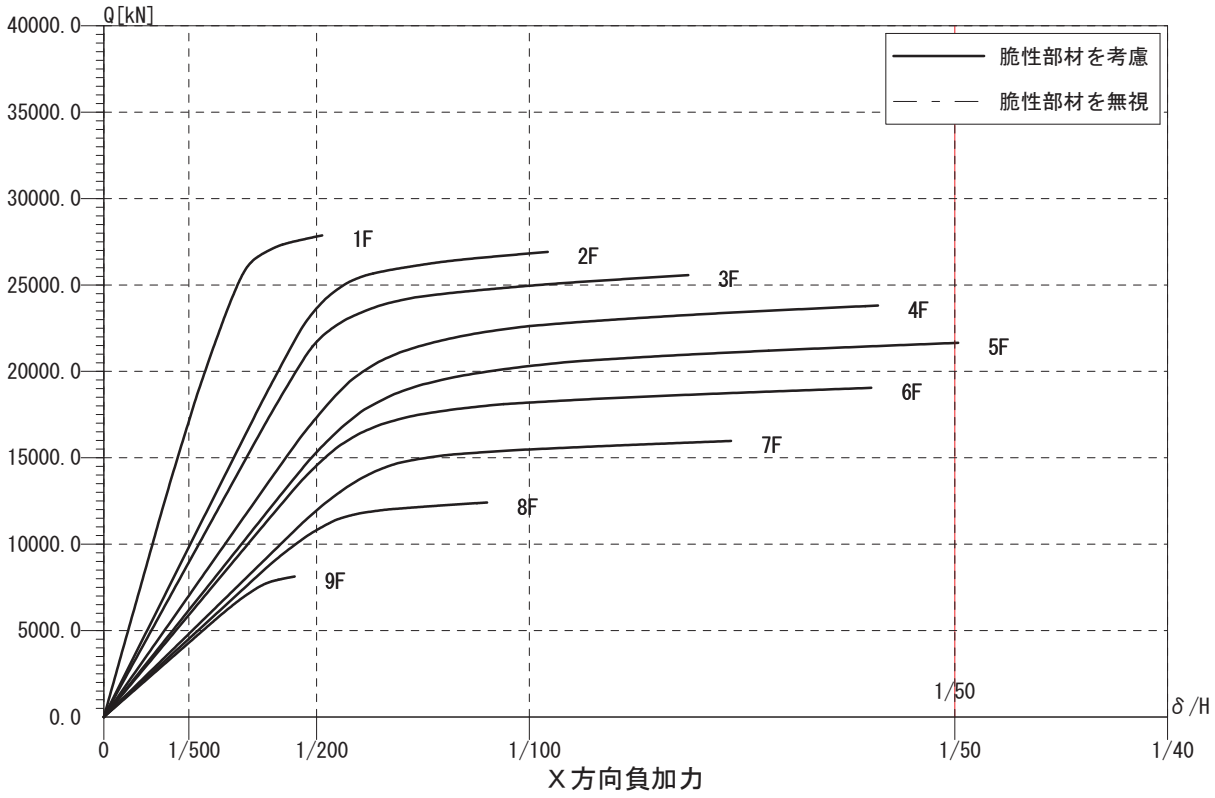

X方向負加力

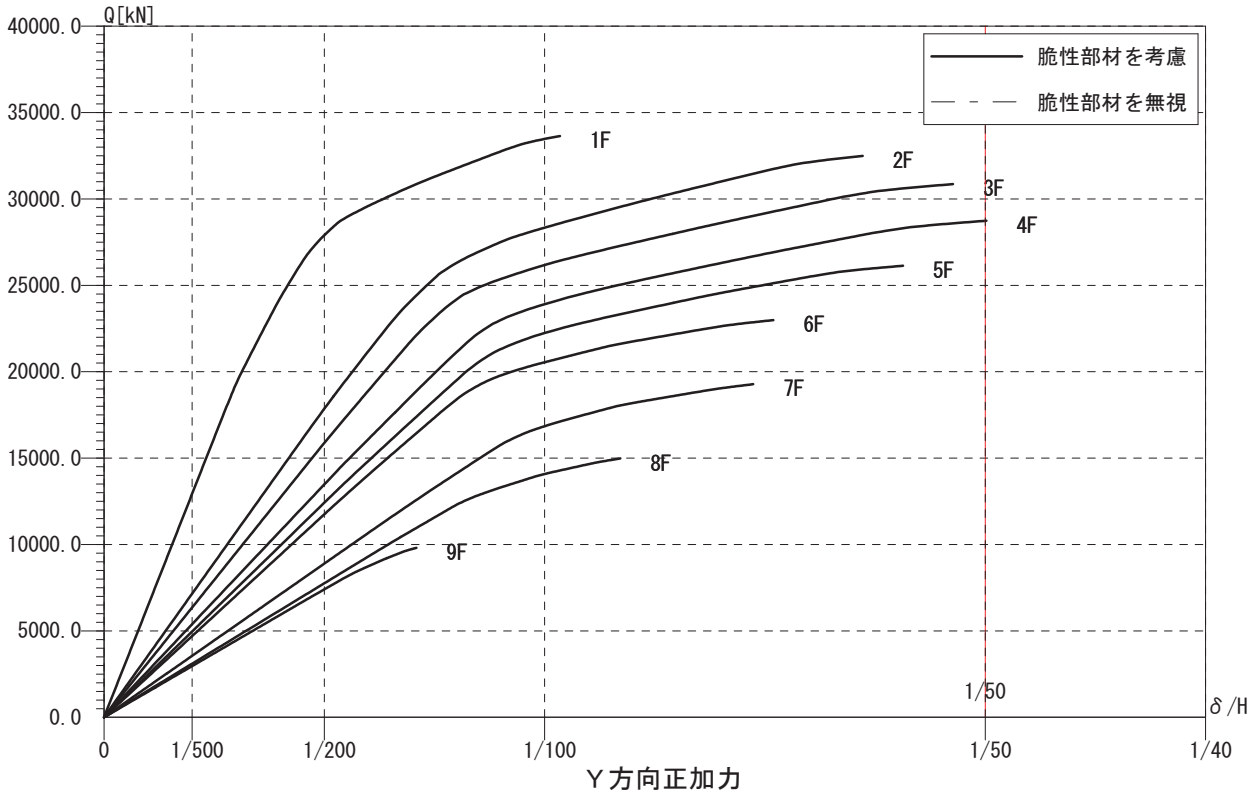


Y方向正加力

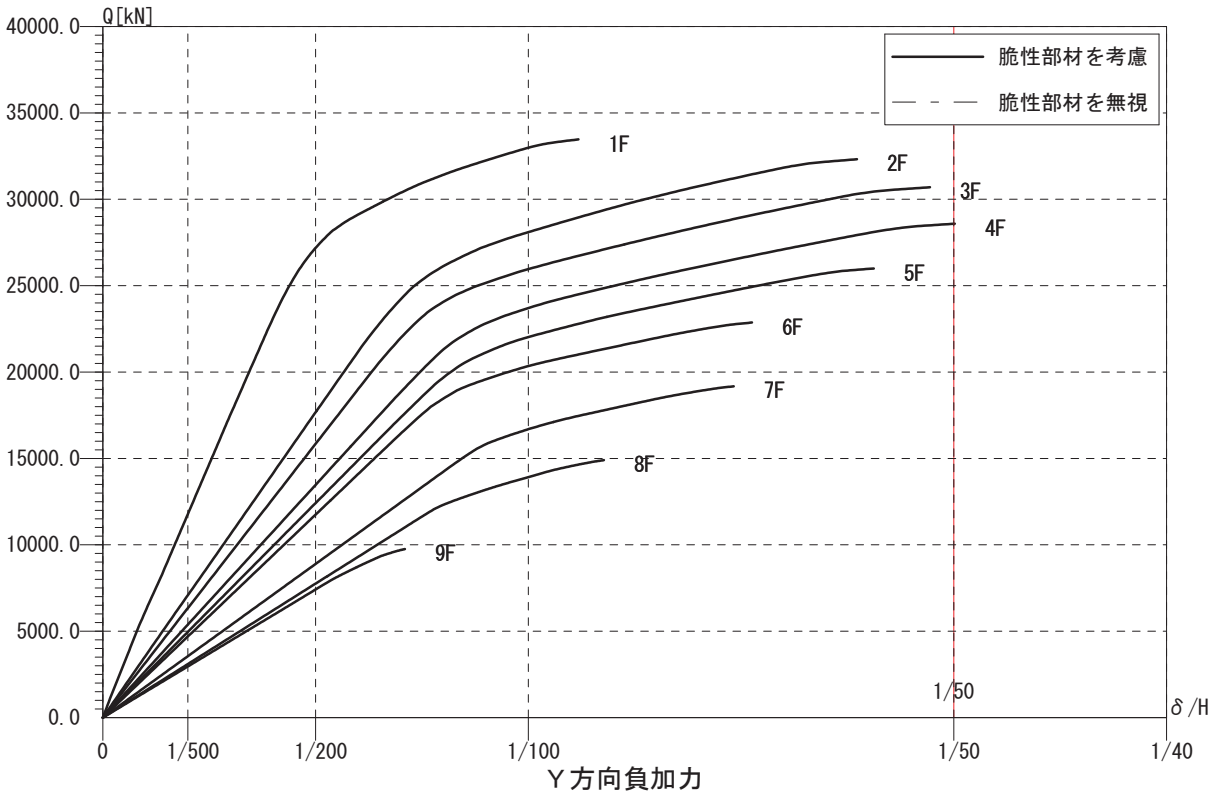

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

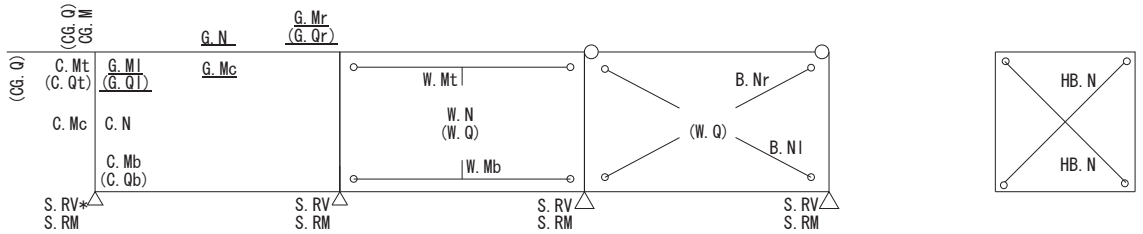


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(KN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ :水平荷重時浮き上がり） （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)


※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
○	：ピン接合	


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

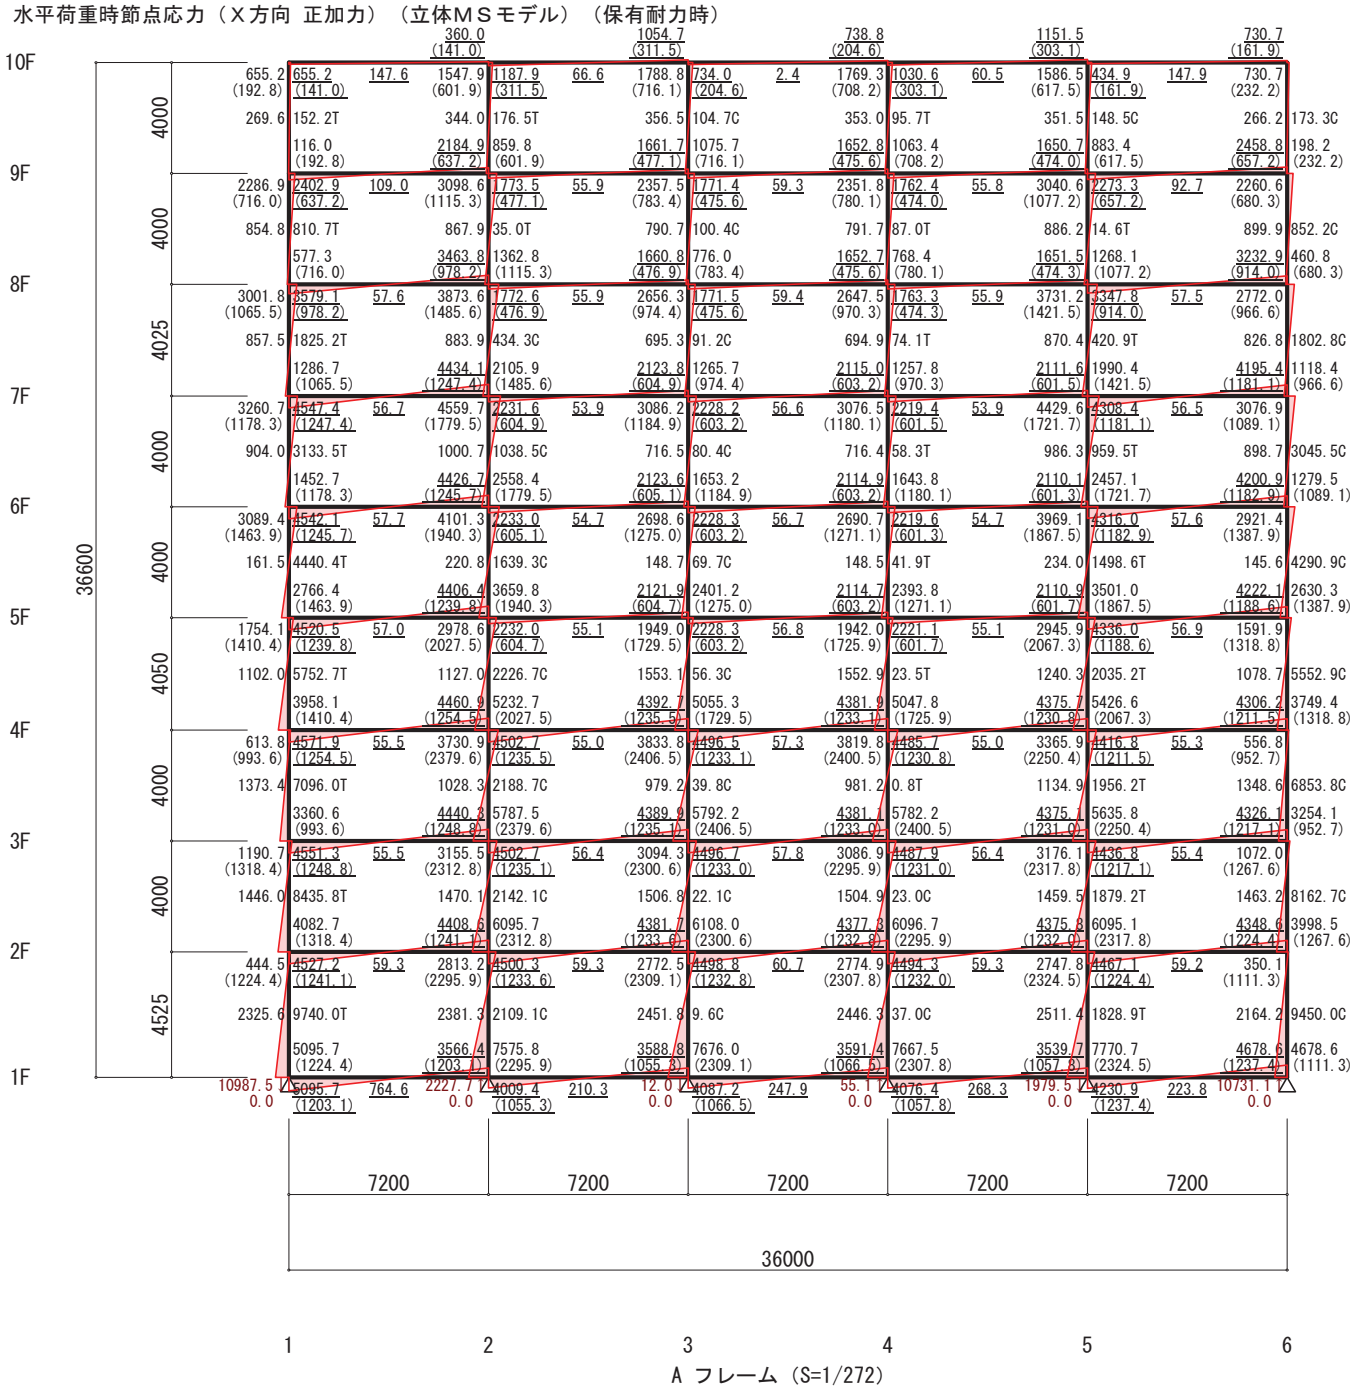


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

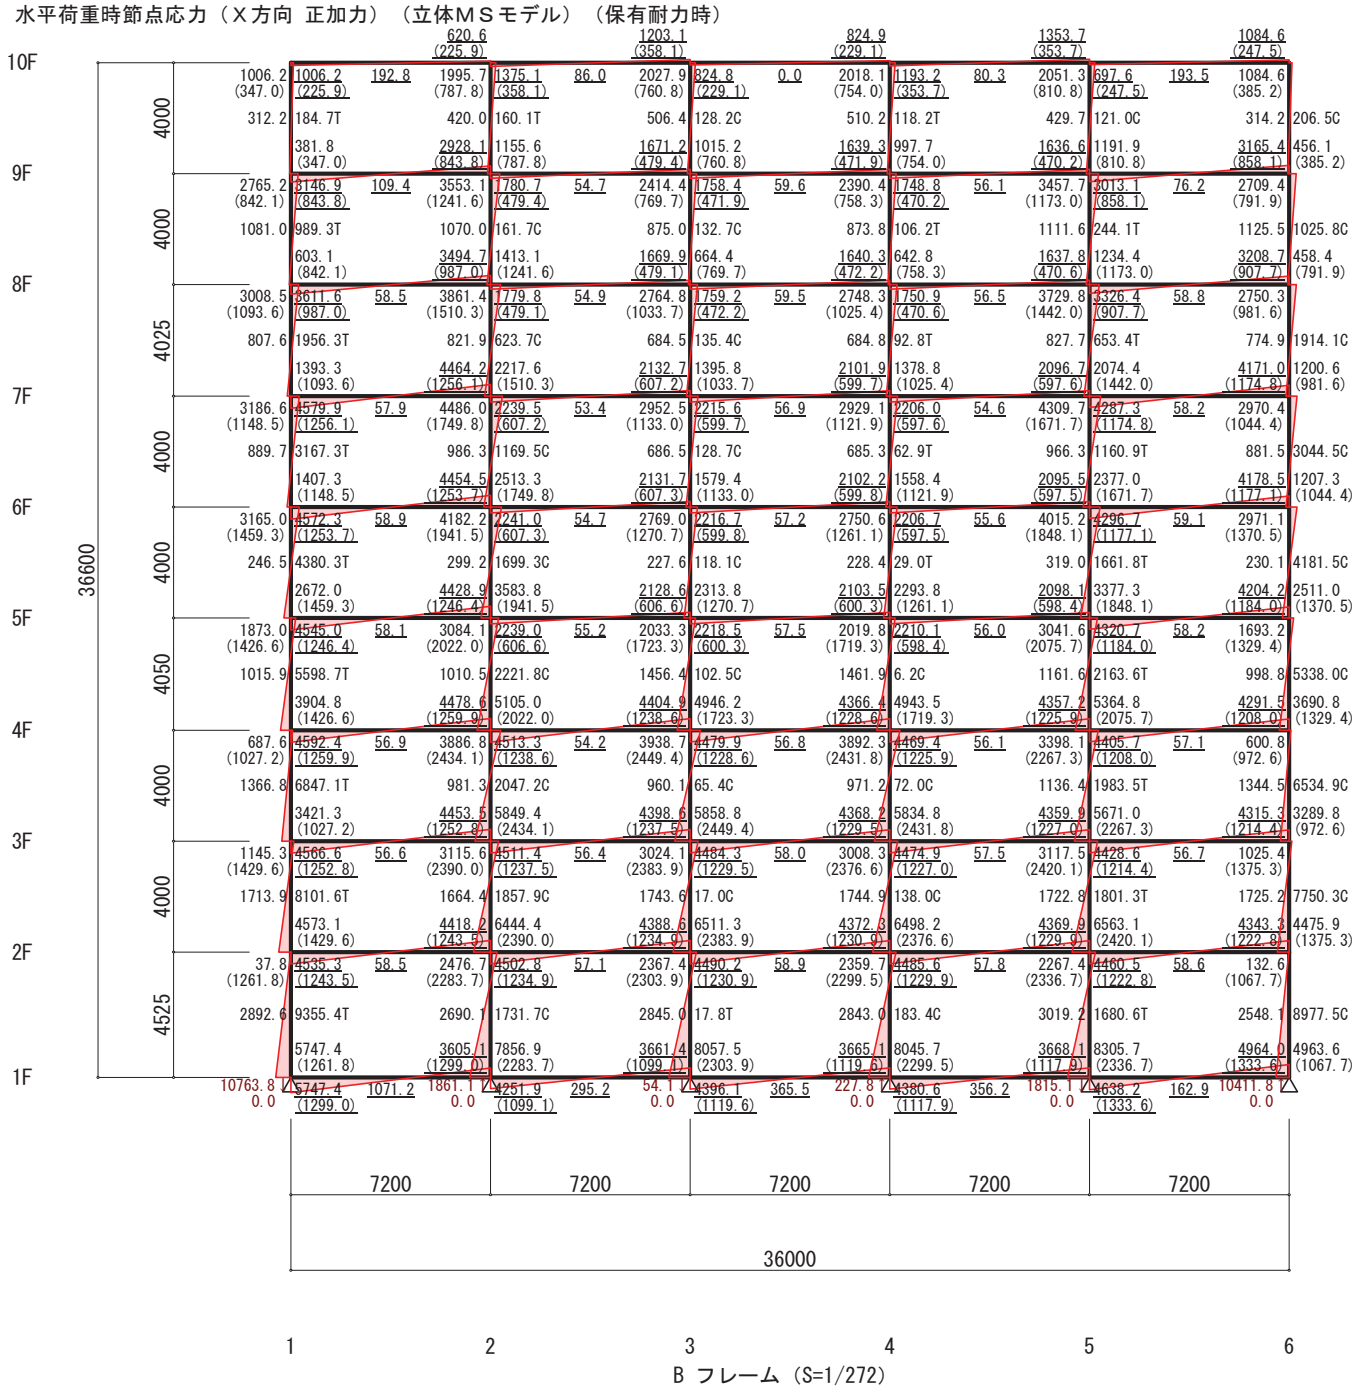

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

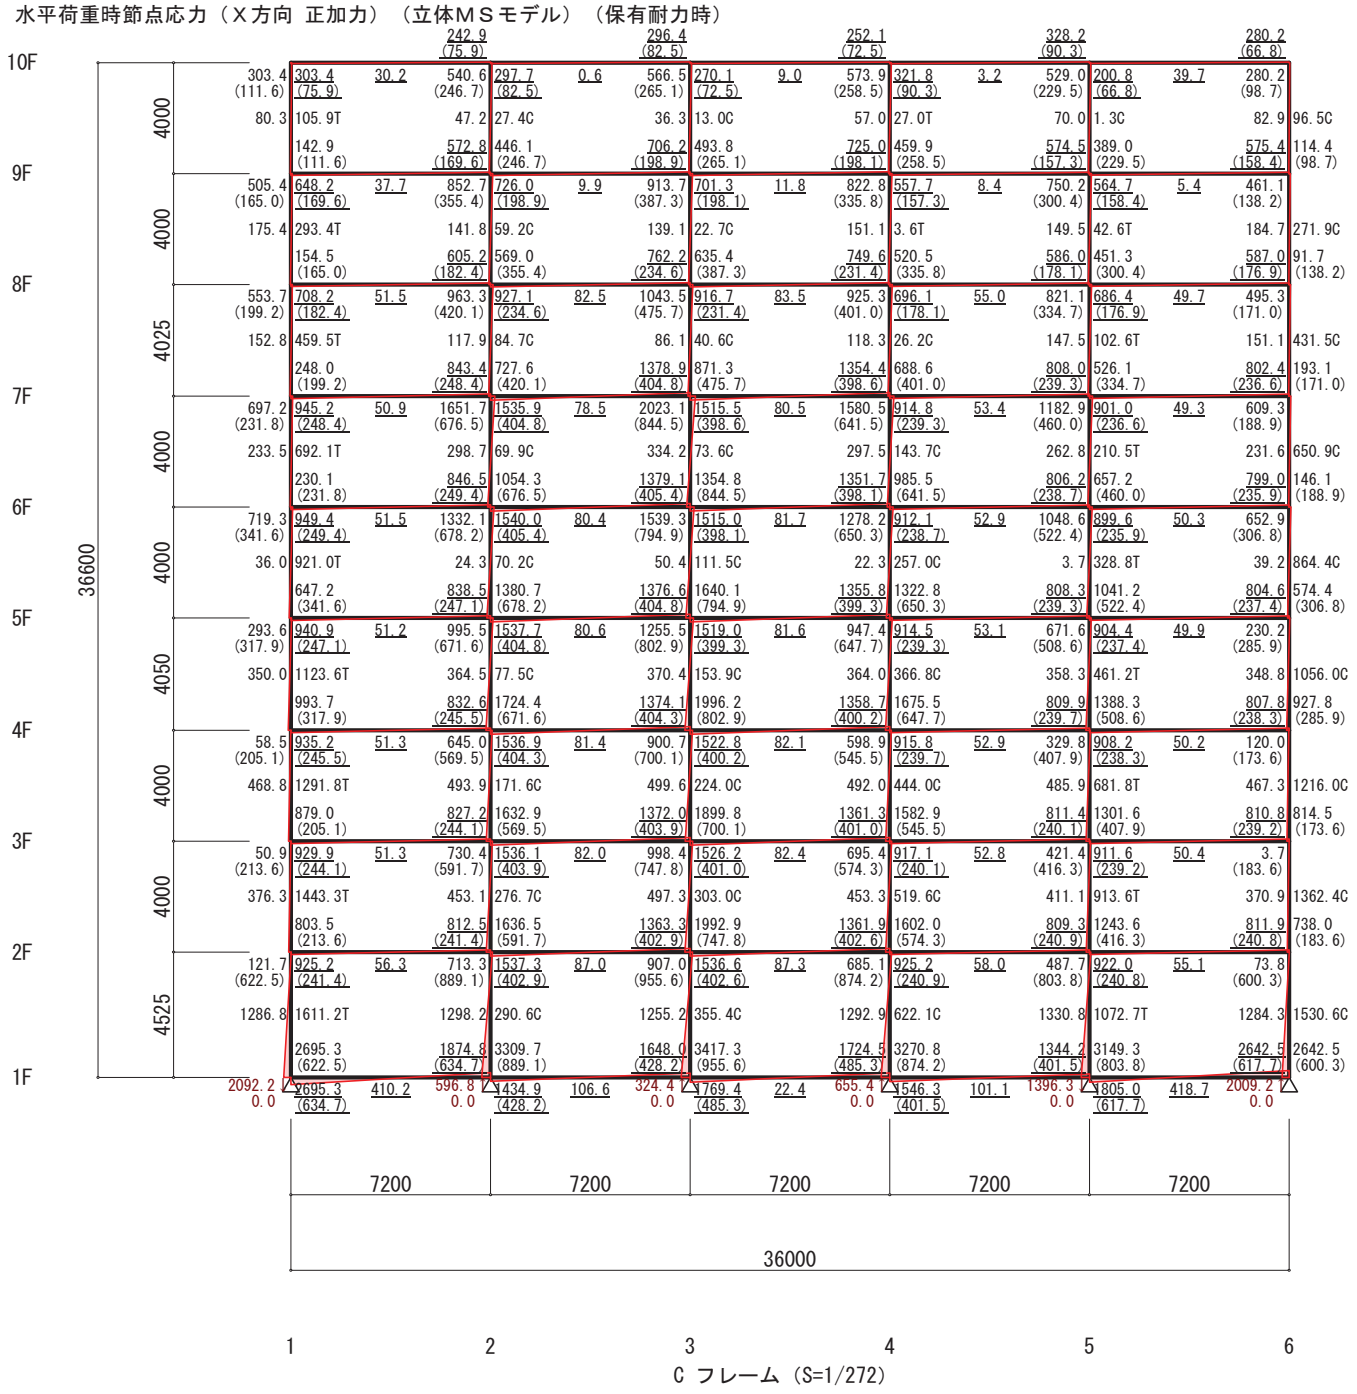


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

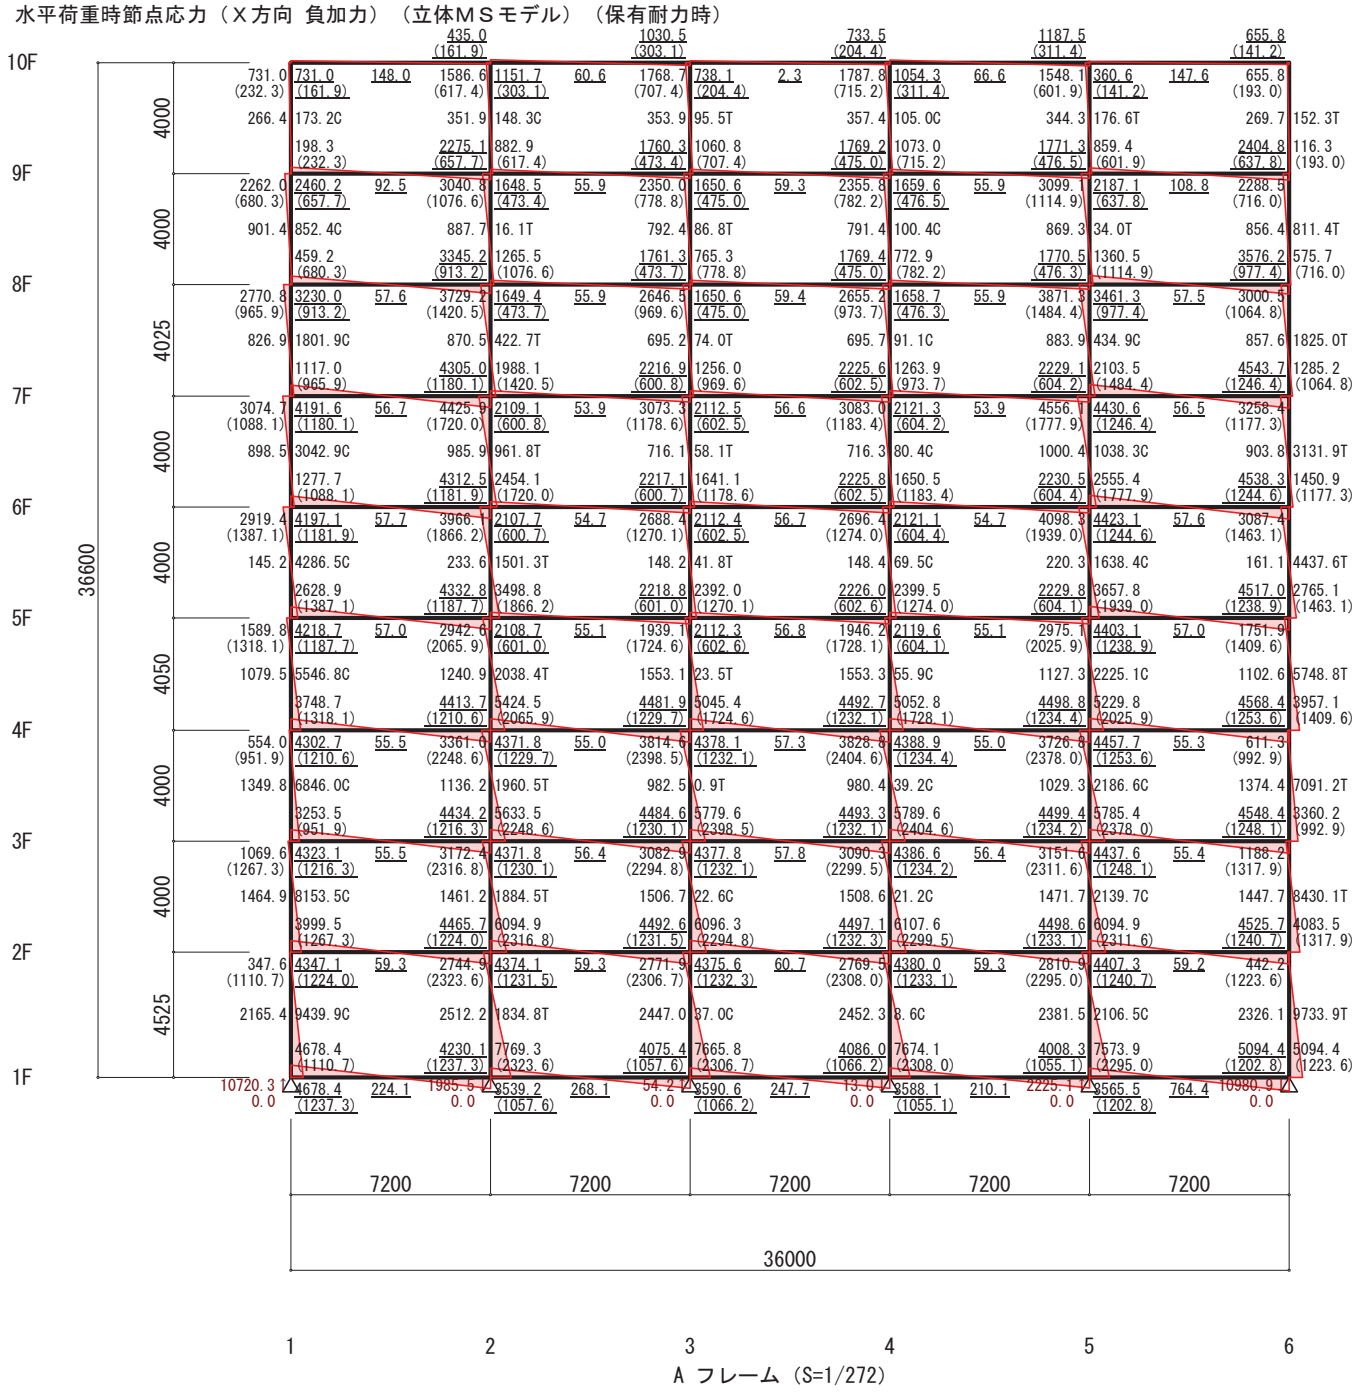


A フレーム（S=1/272）


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

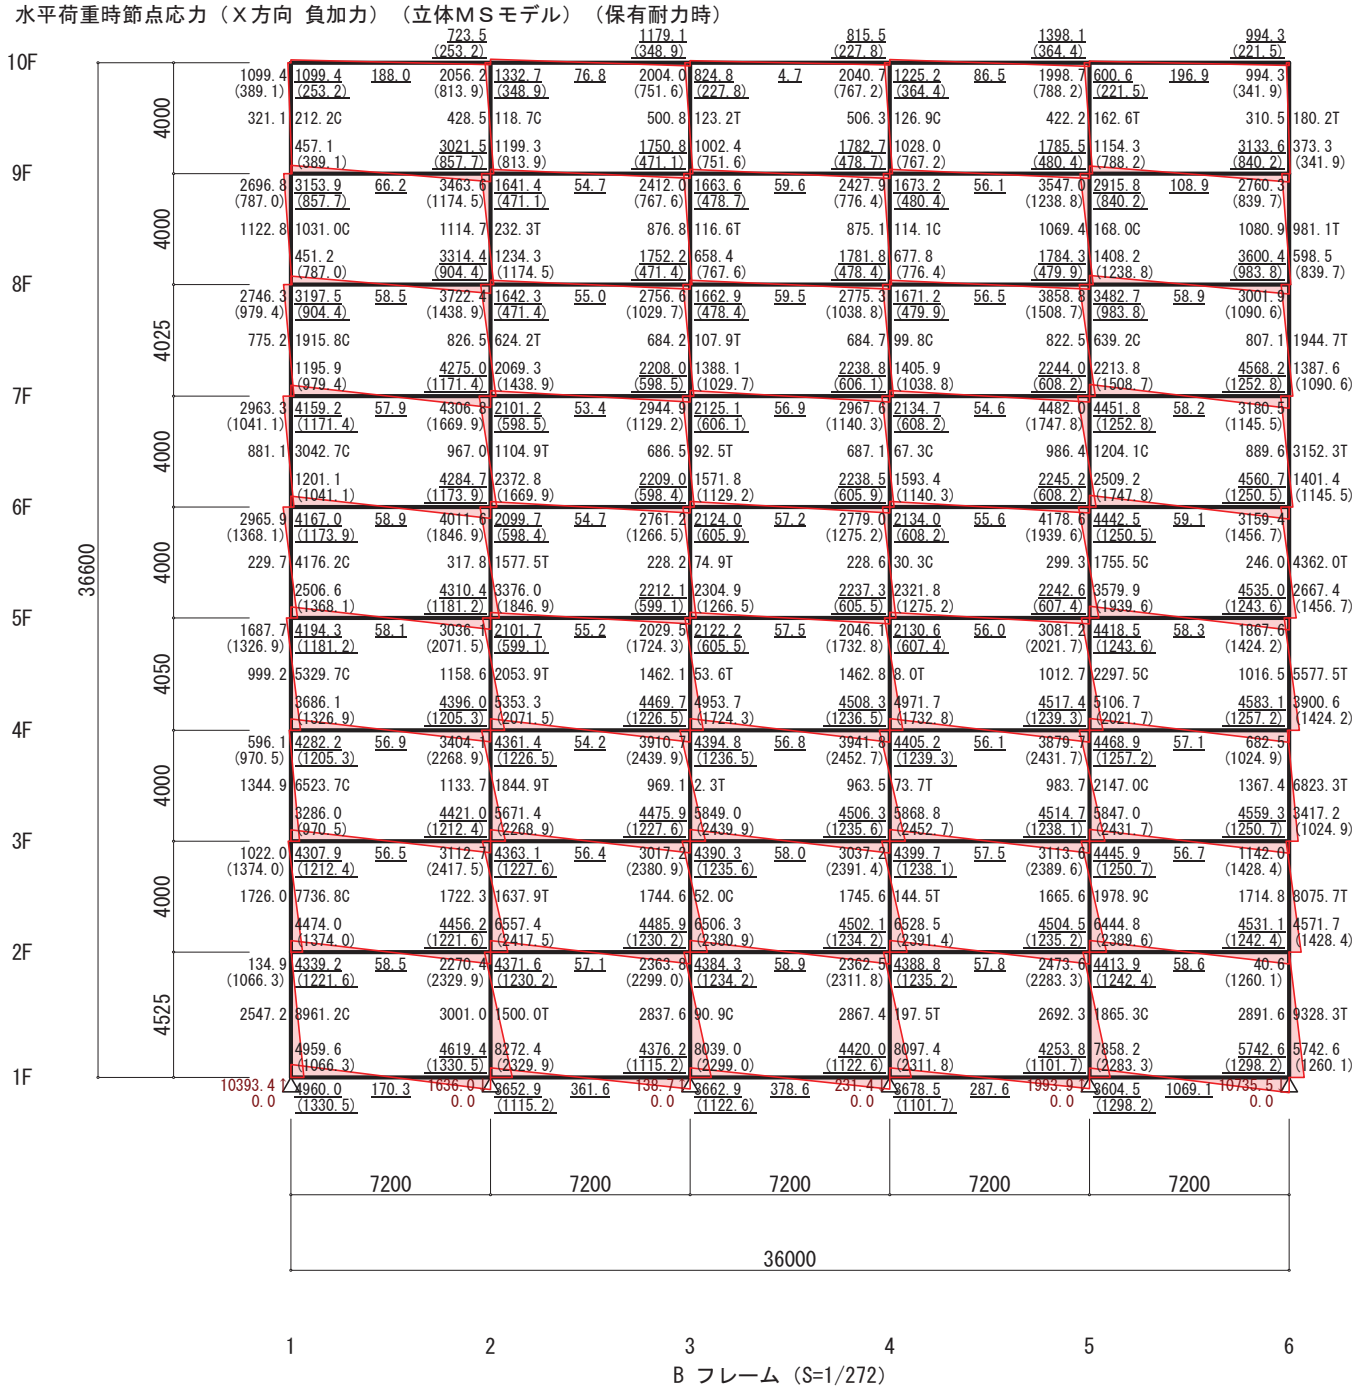

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

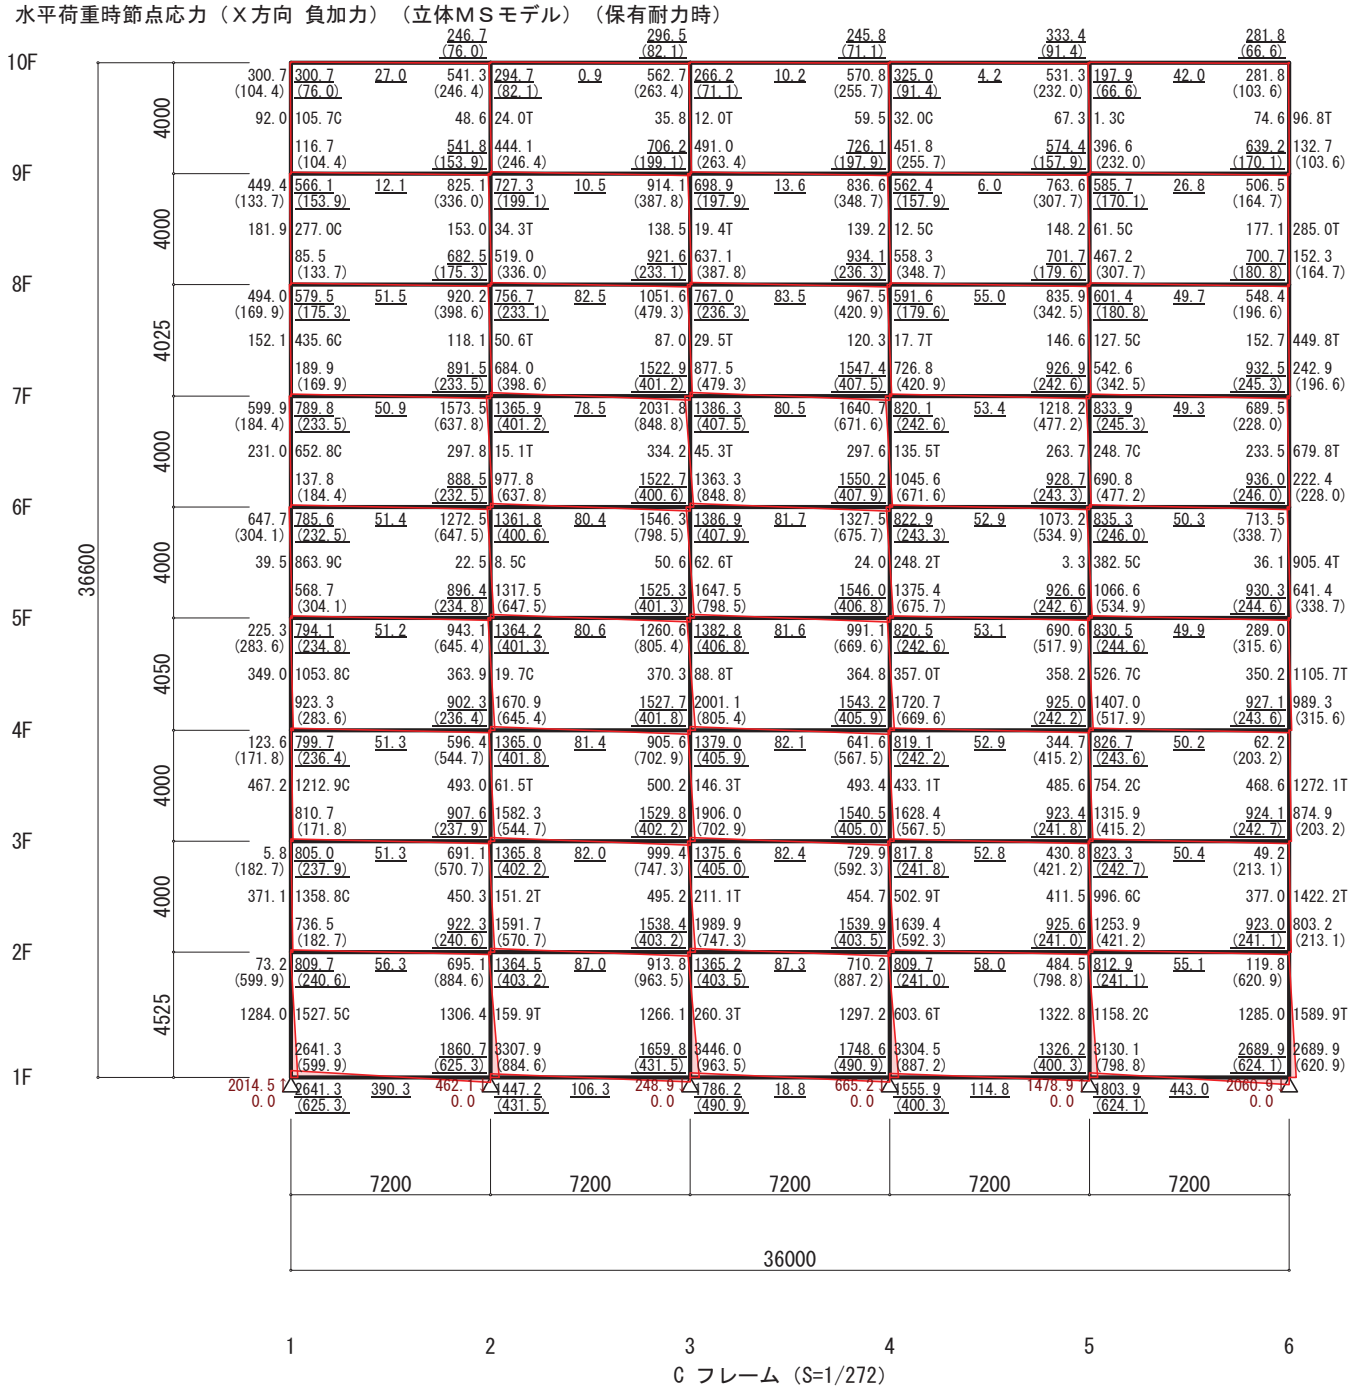


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

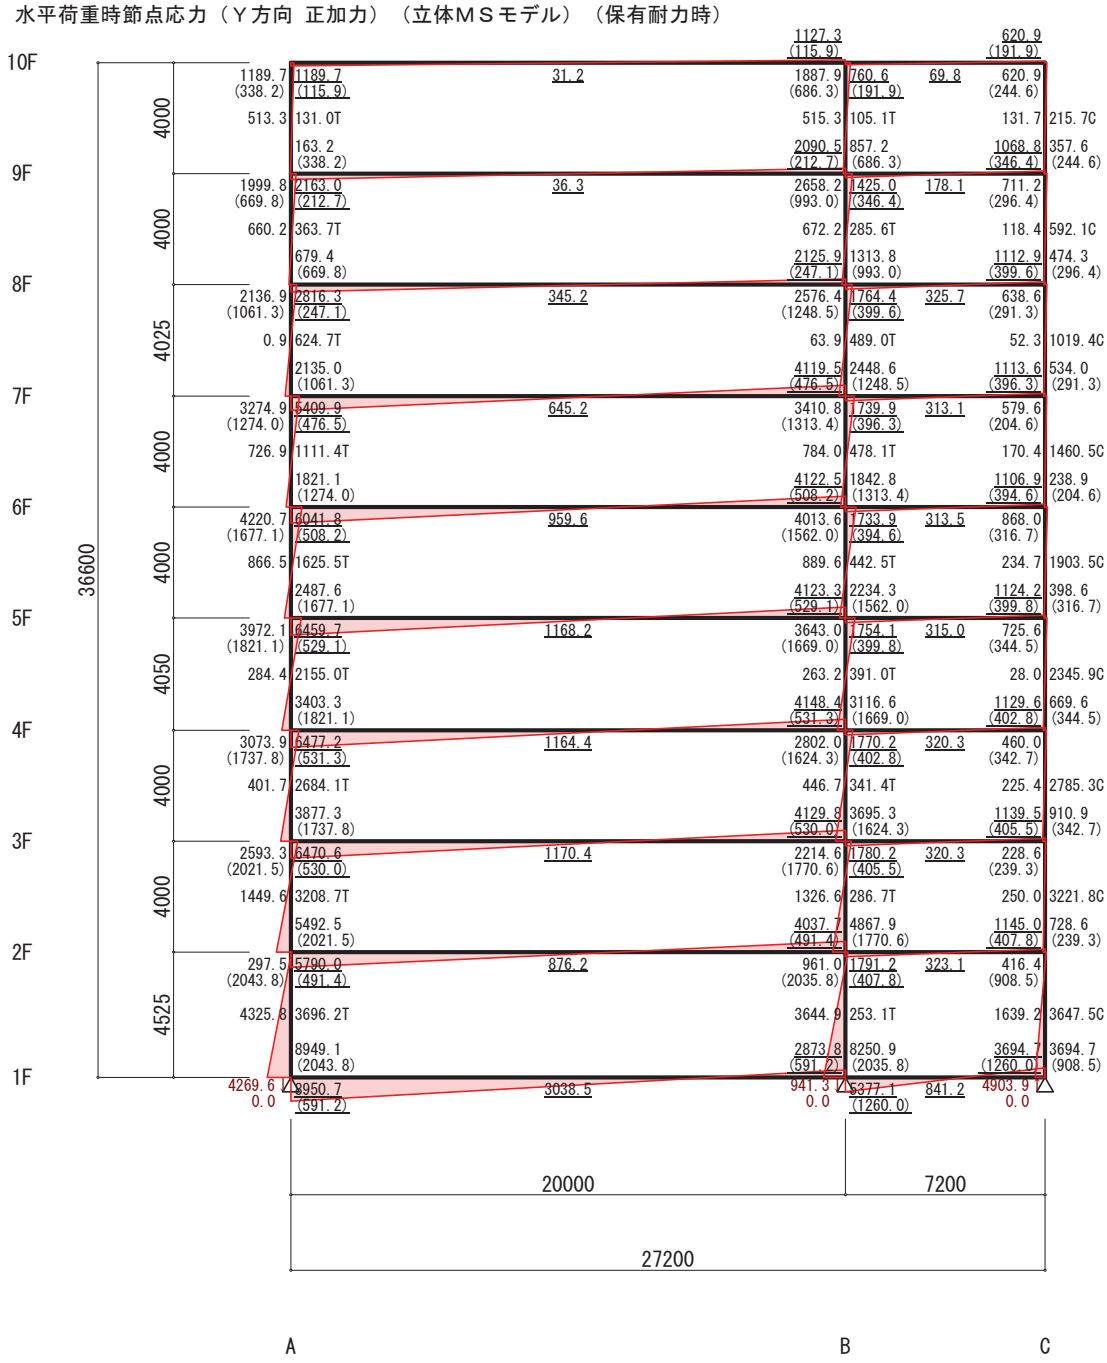


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

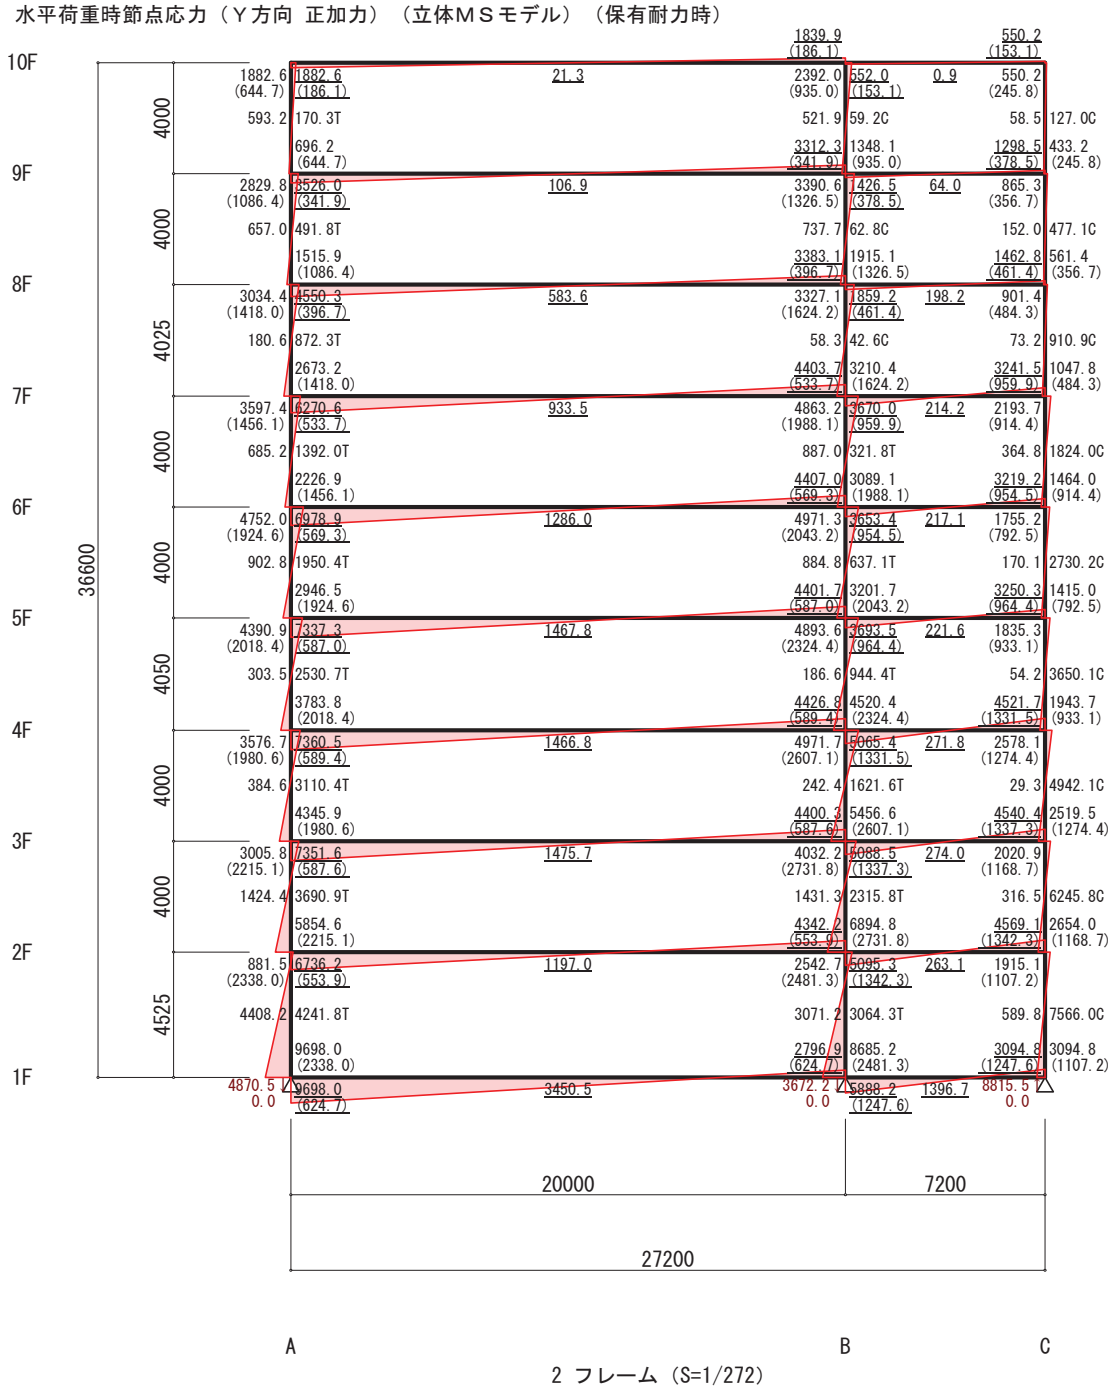


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

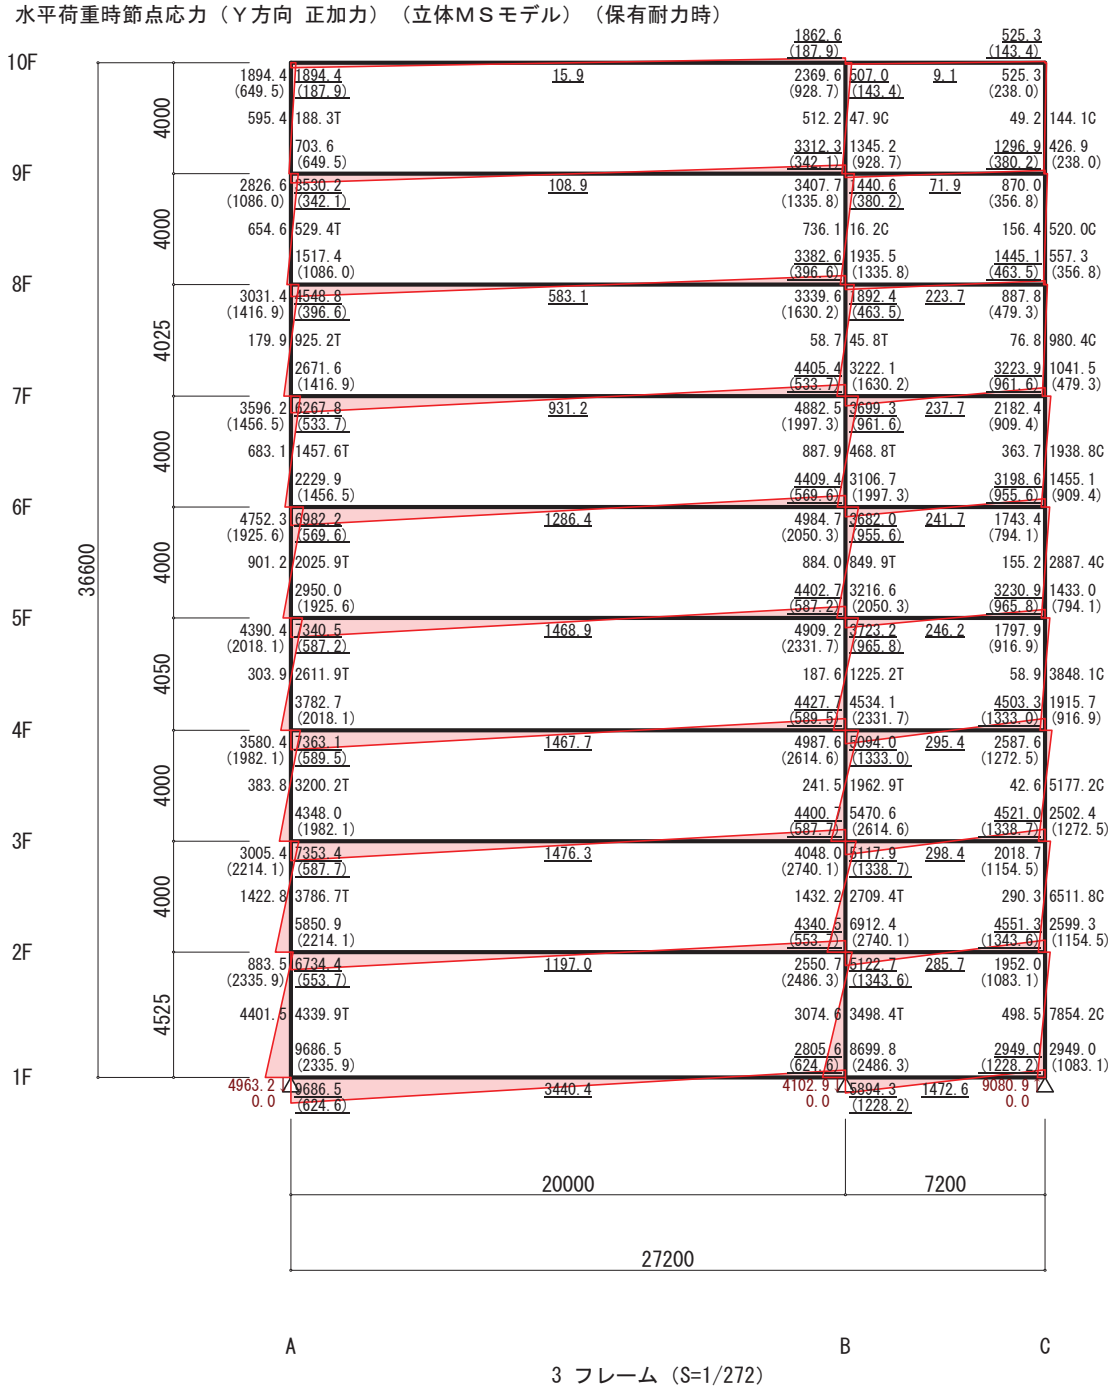


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

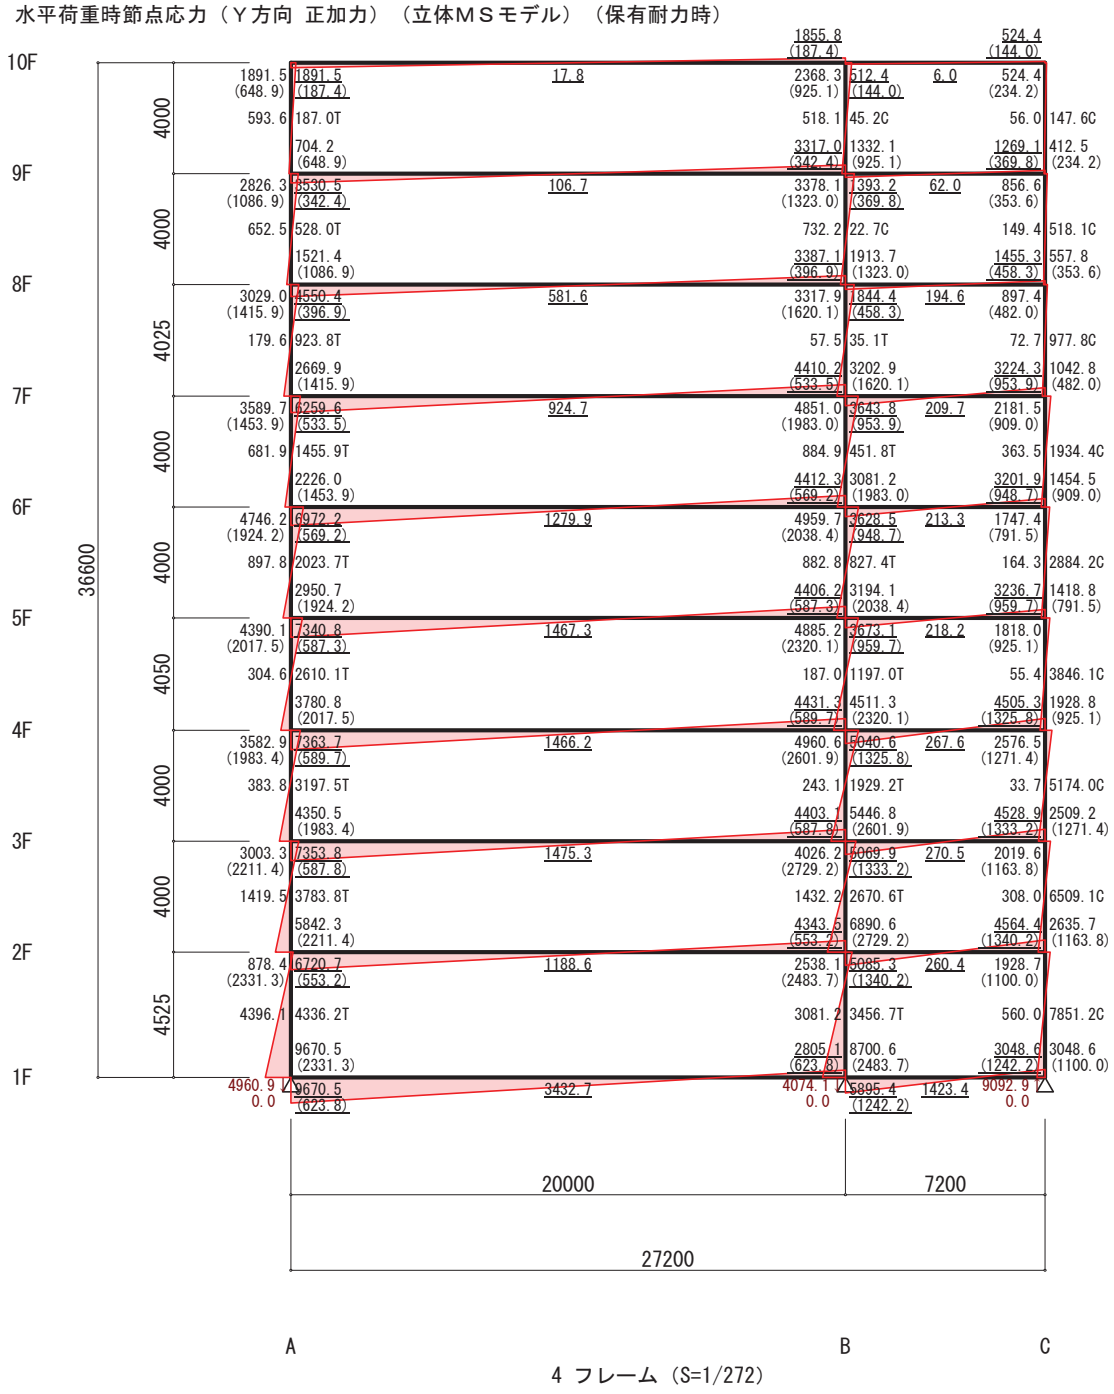


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

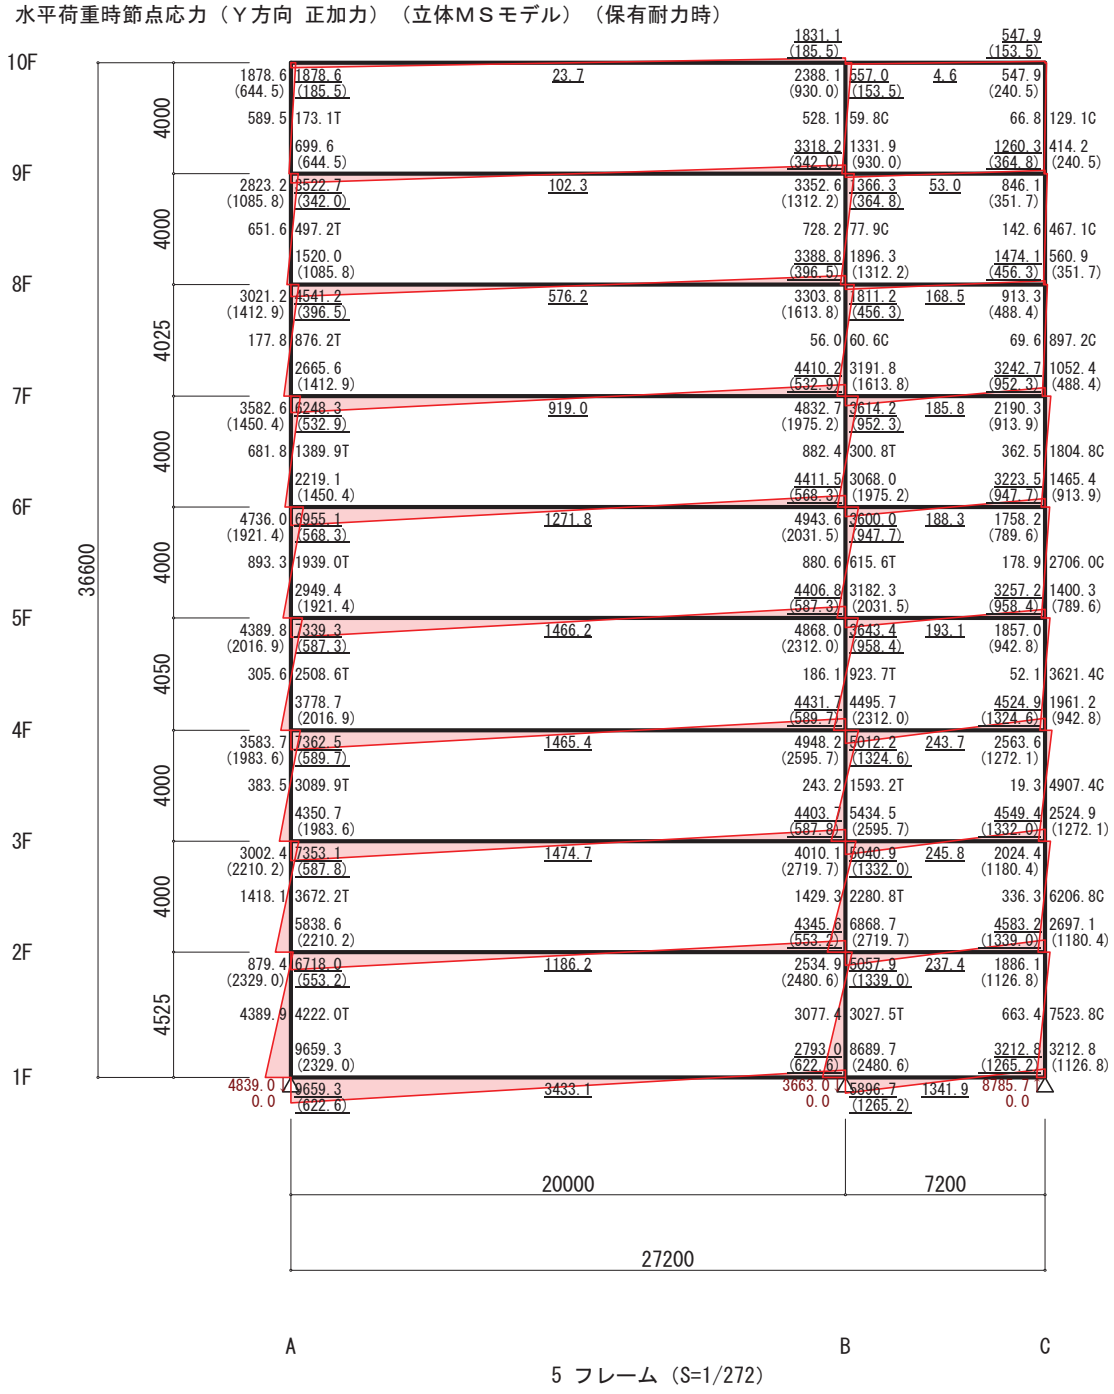


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

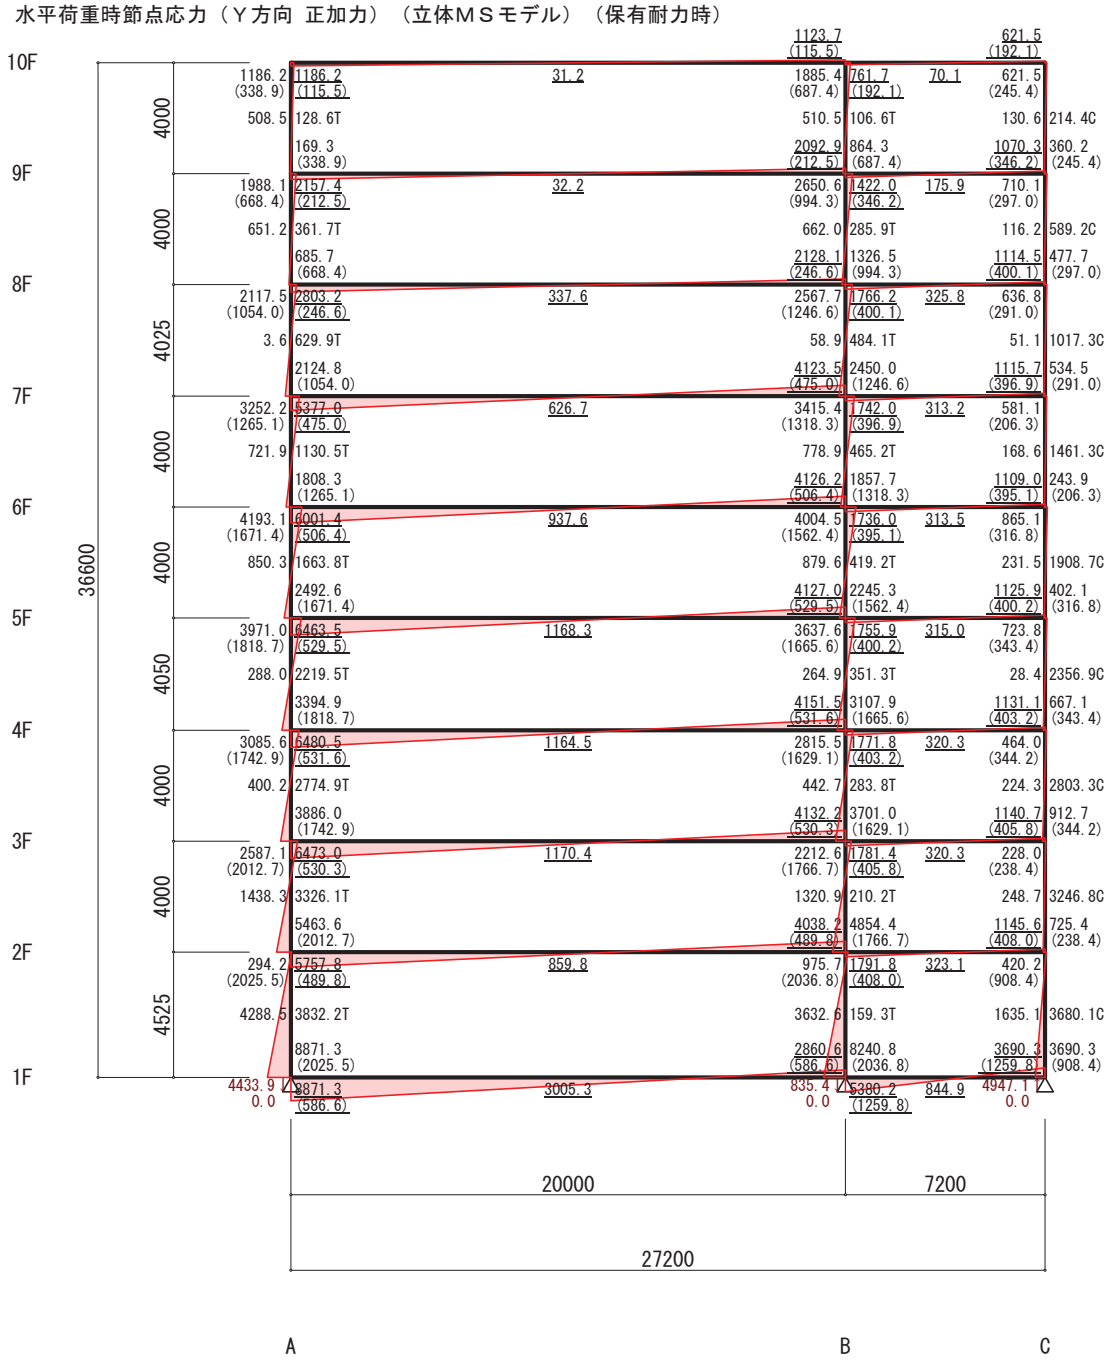


6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

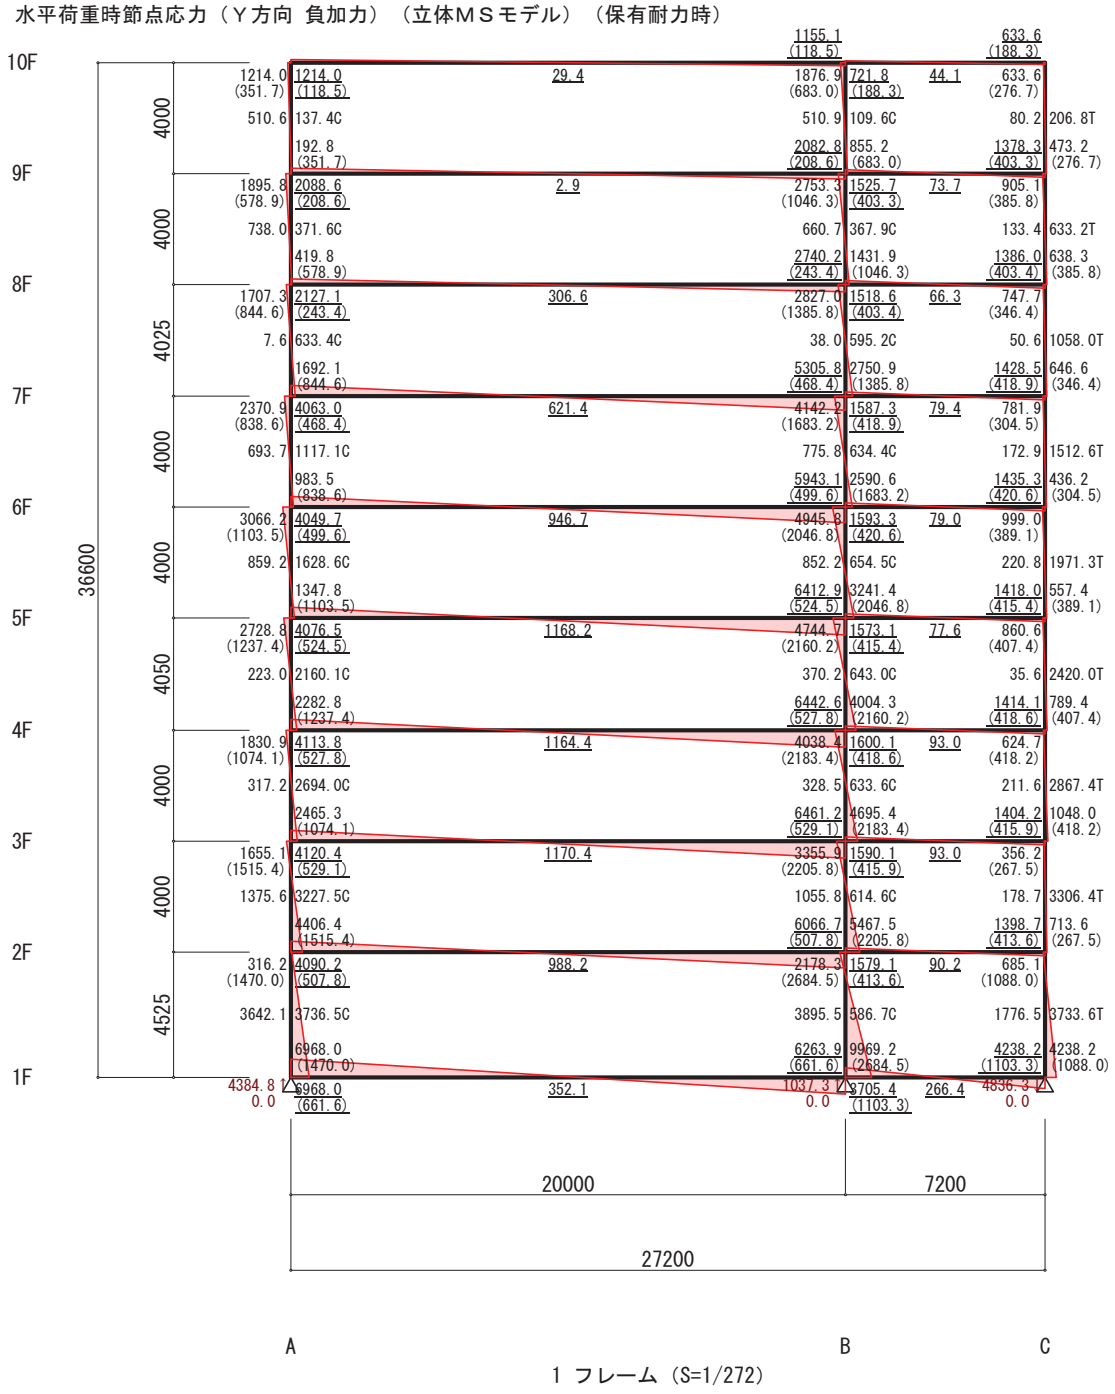


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

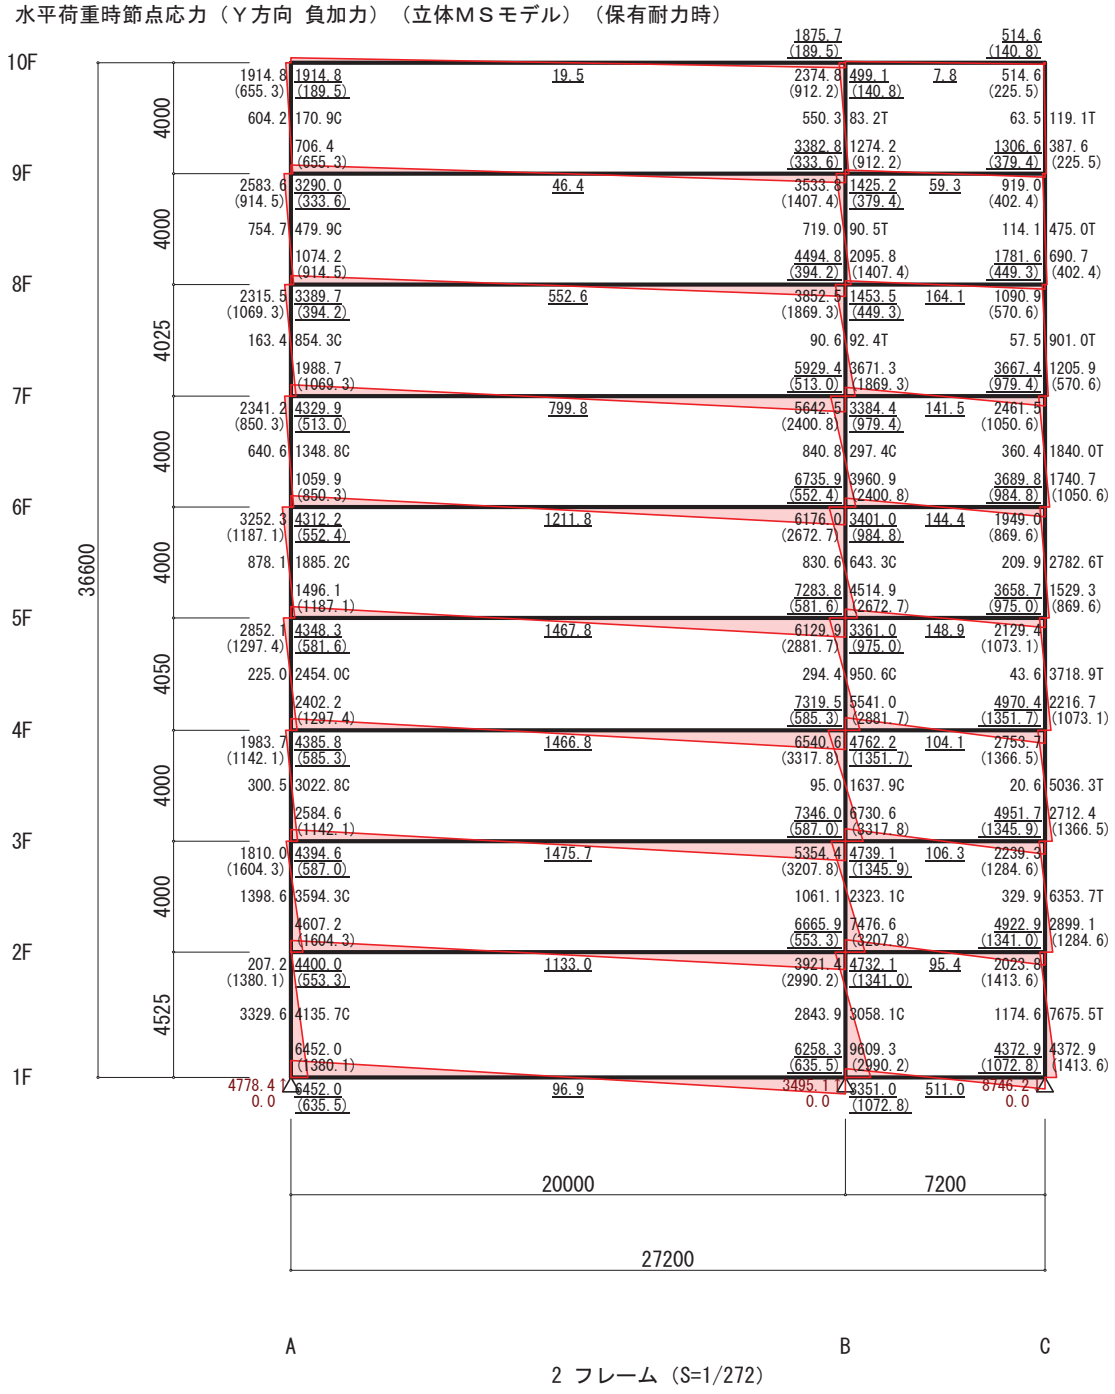


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

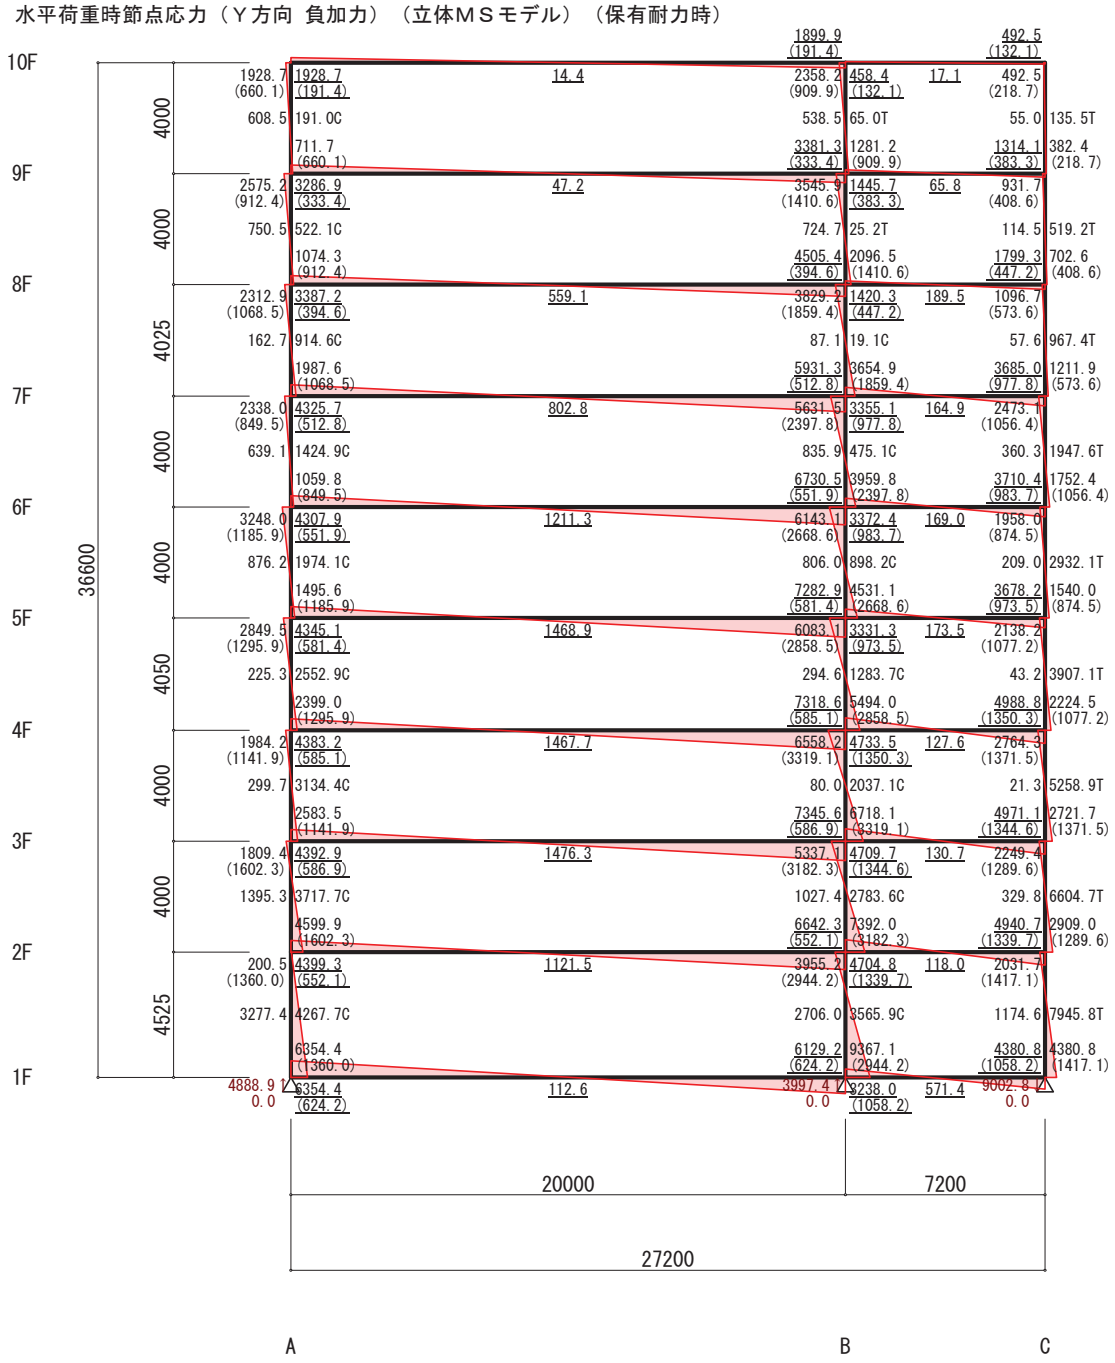


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

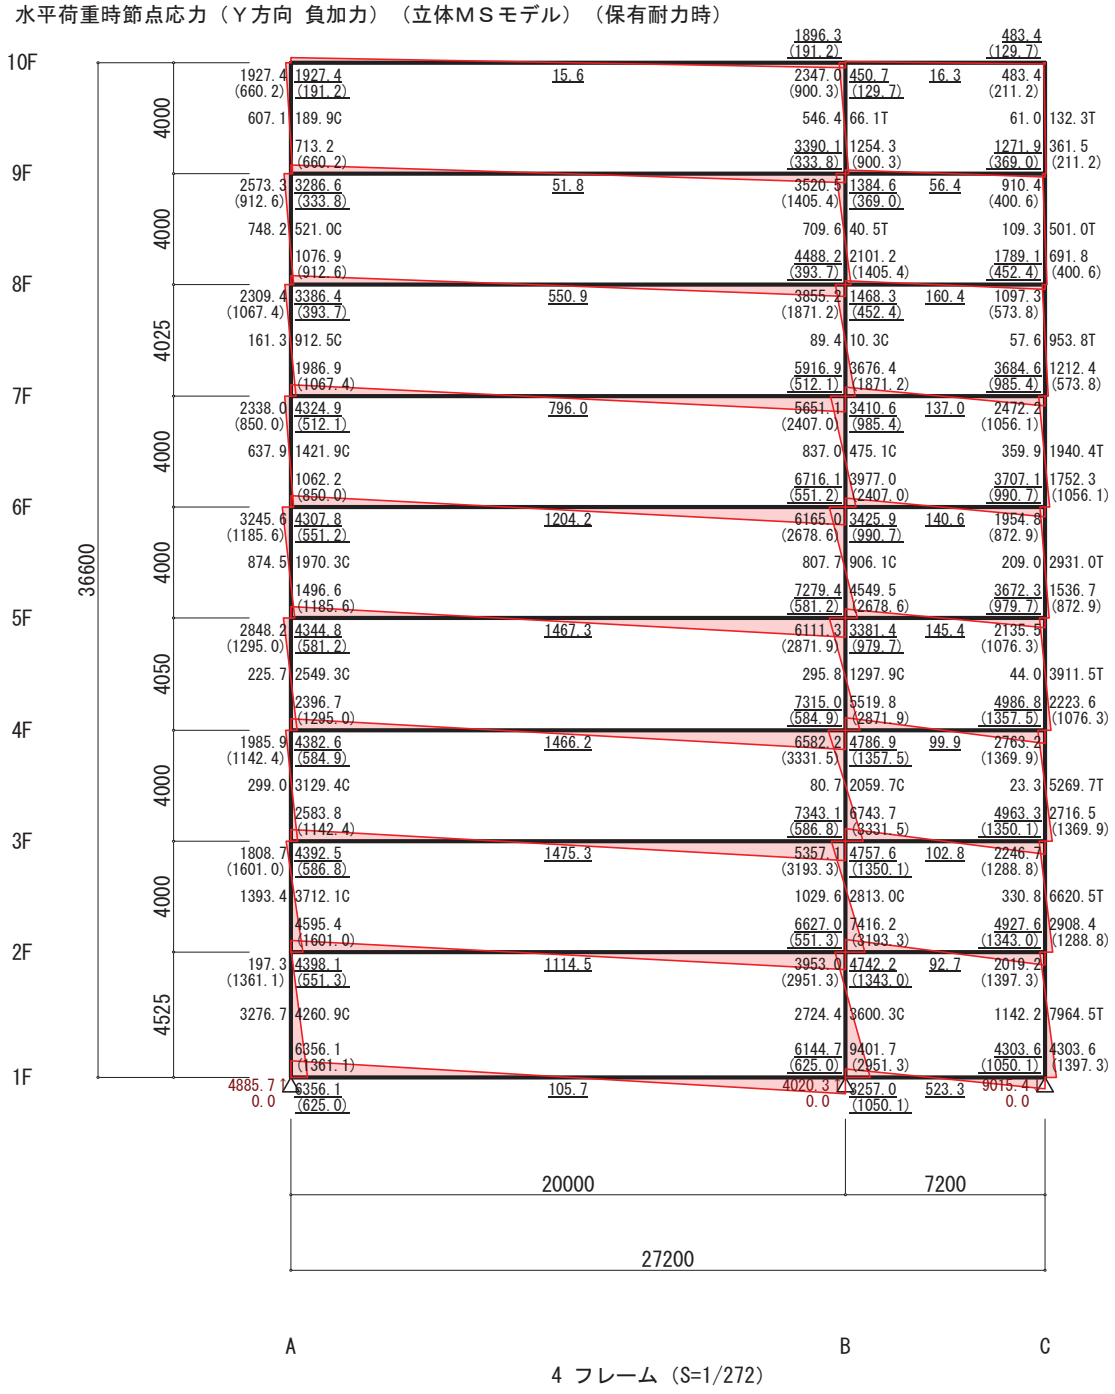


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

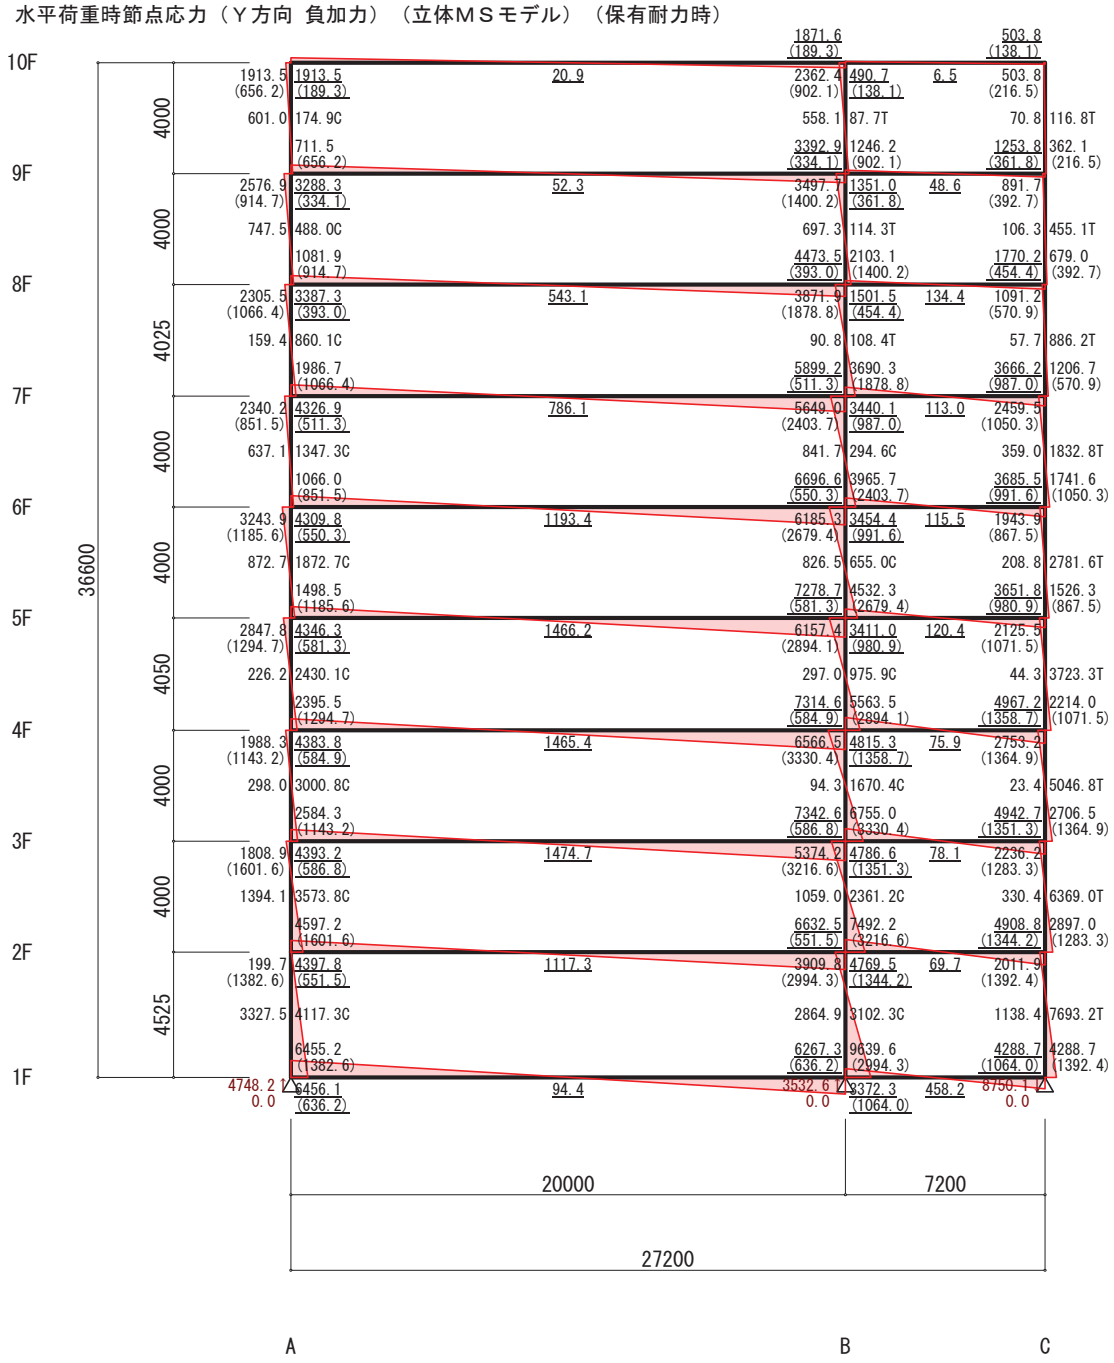


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

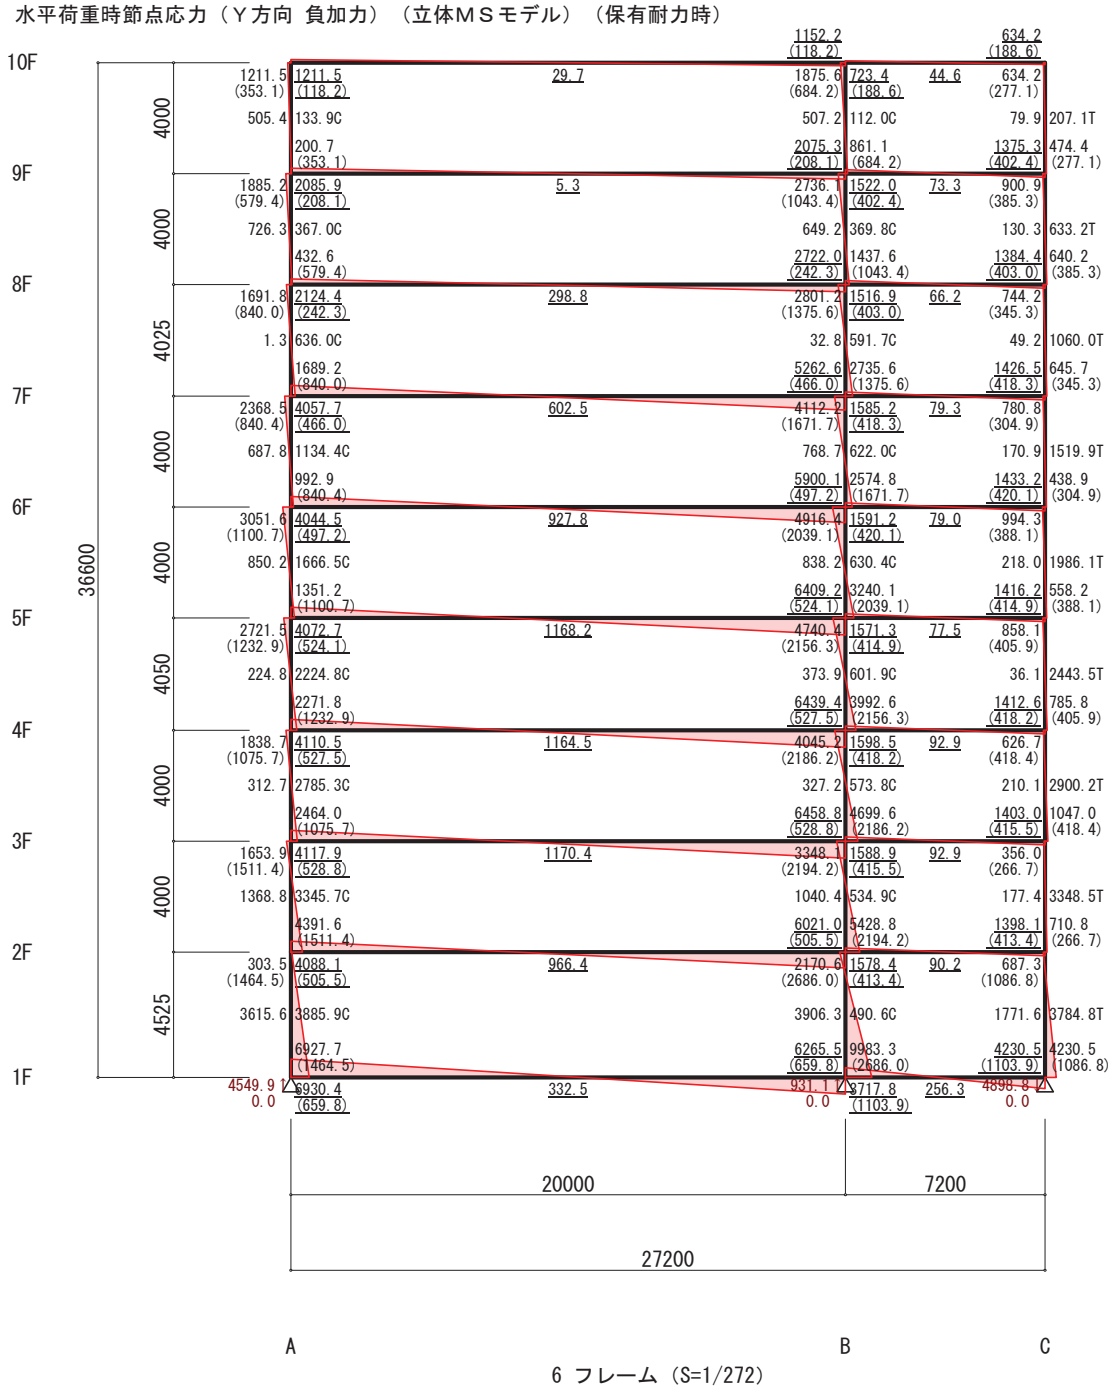

6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

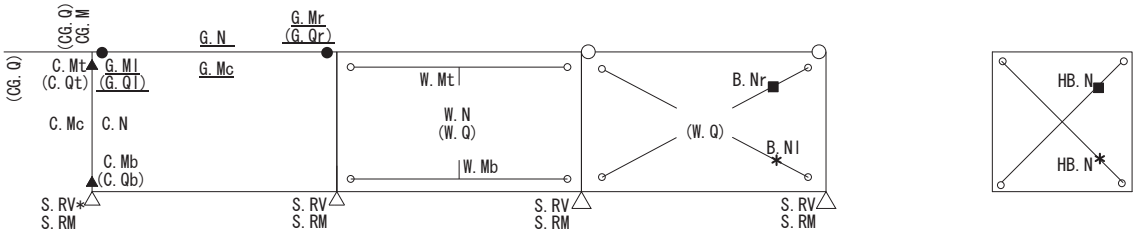

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。


HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

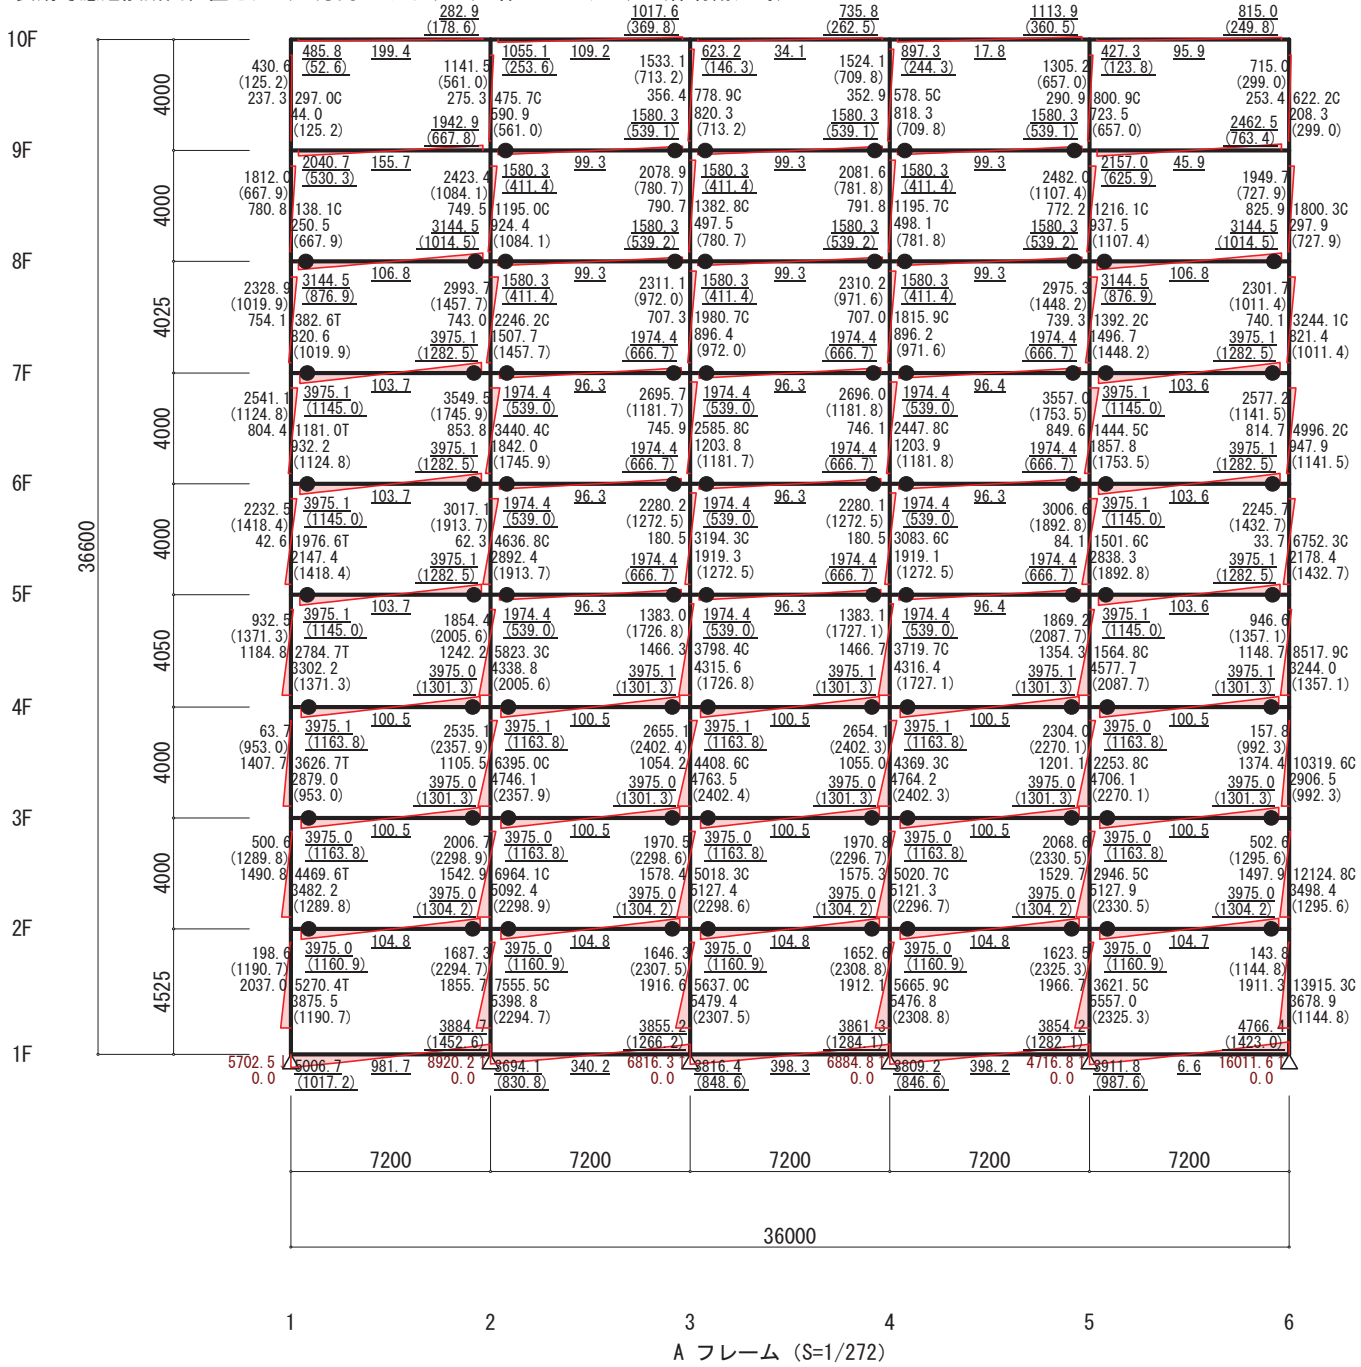


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

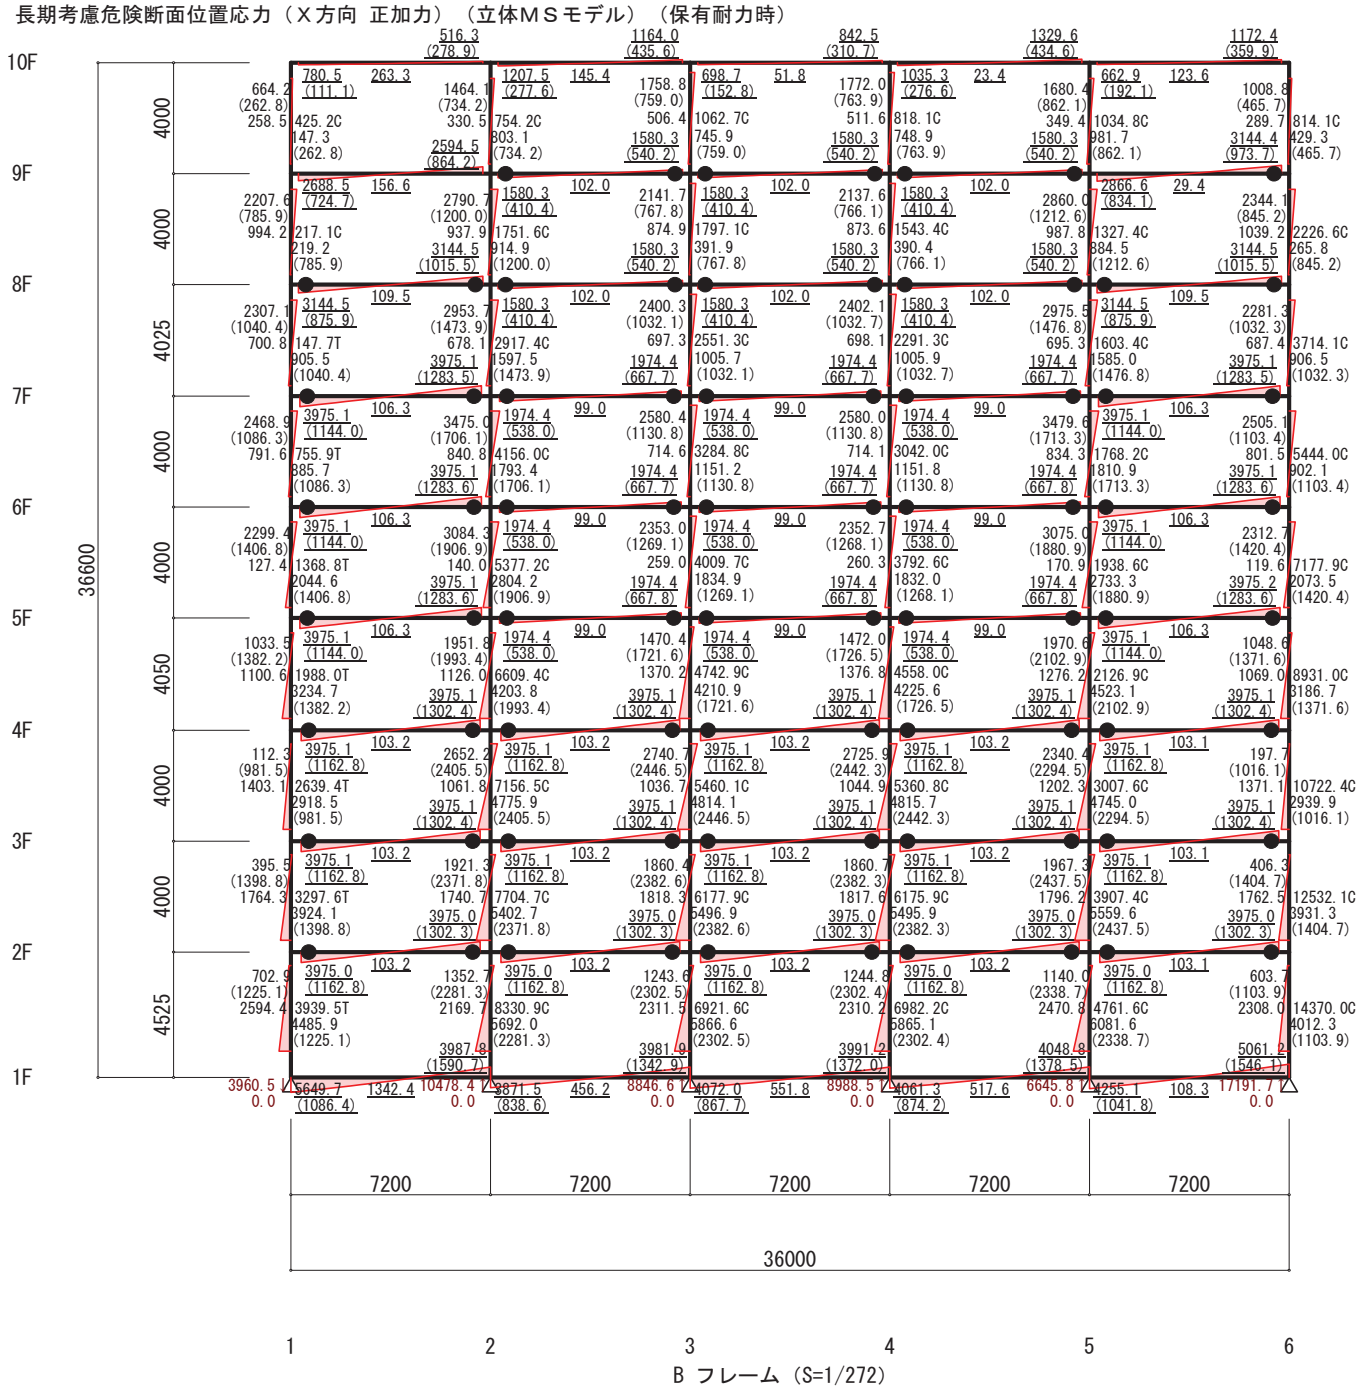


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

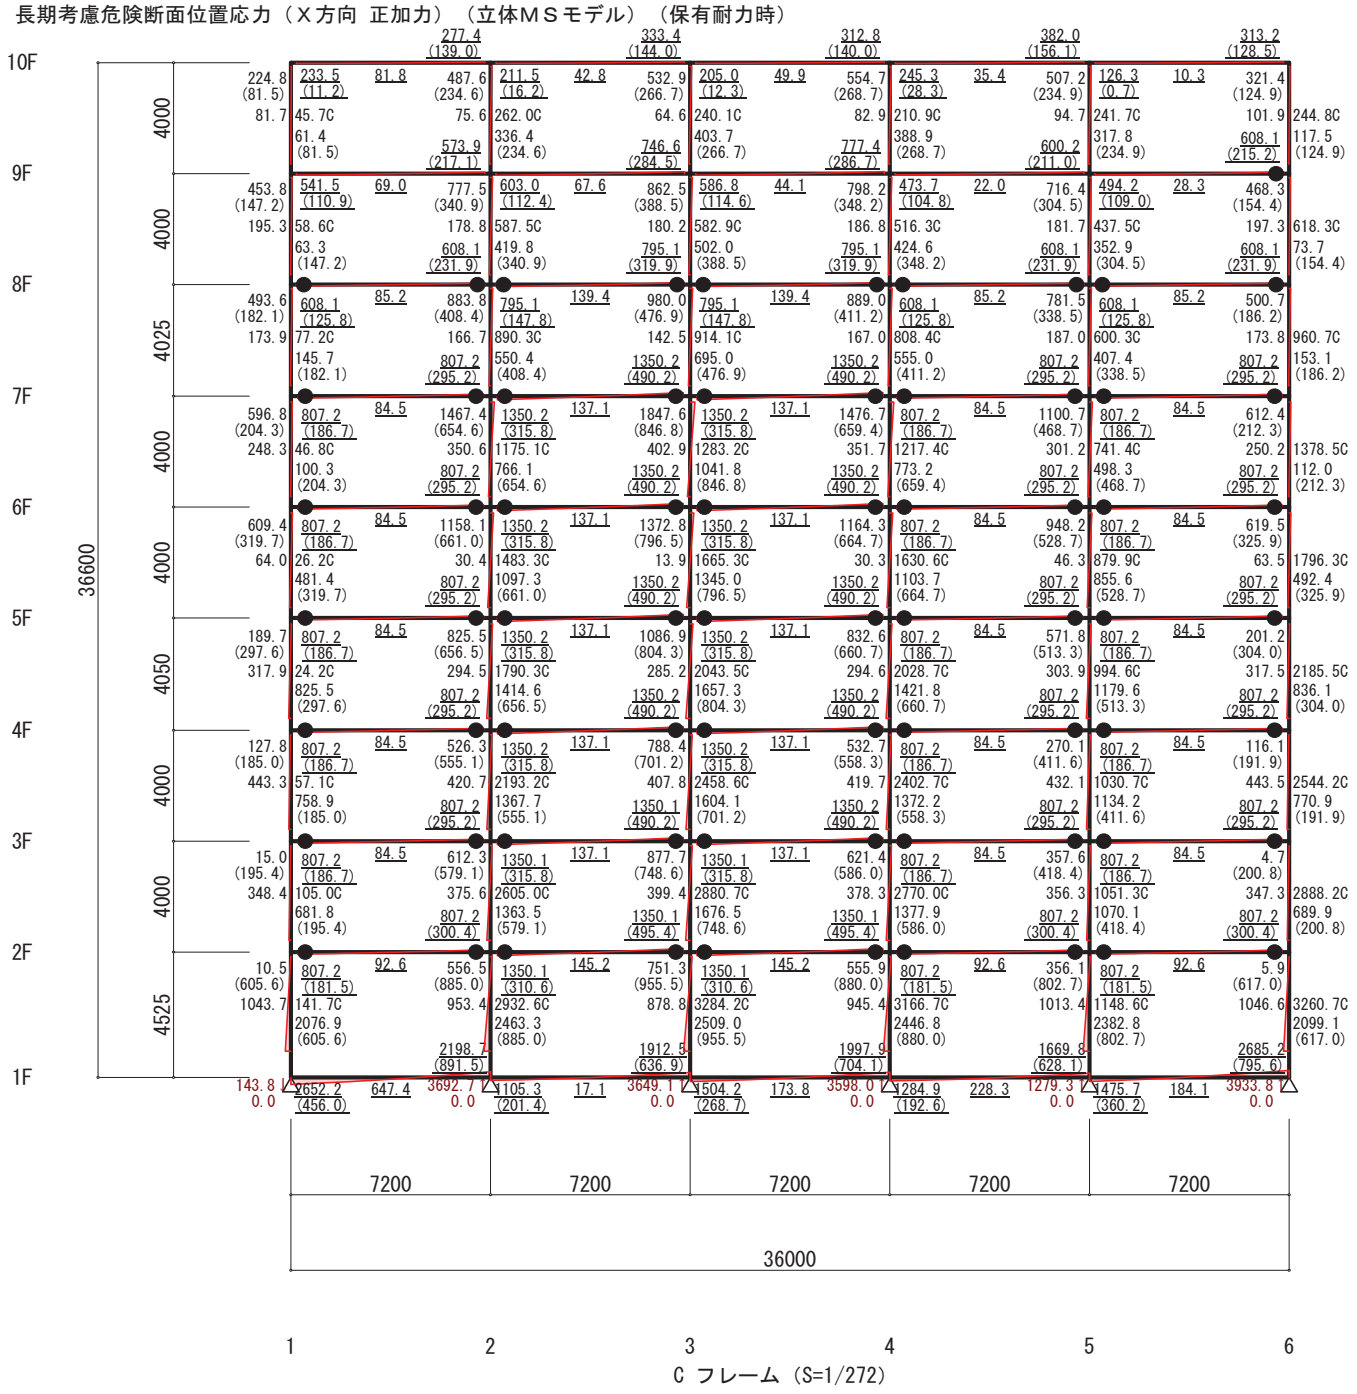


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

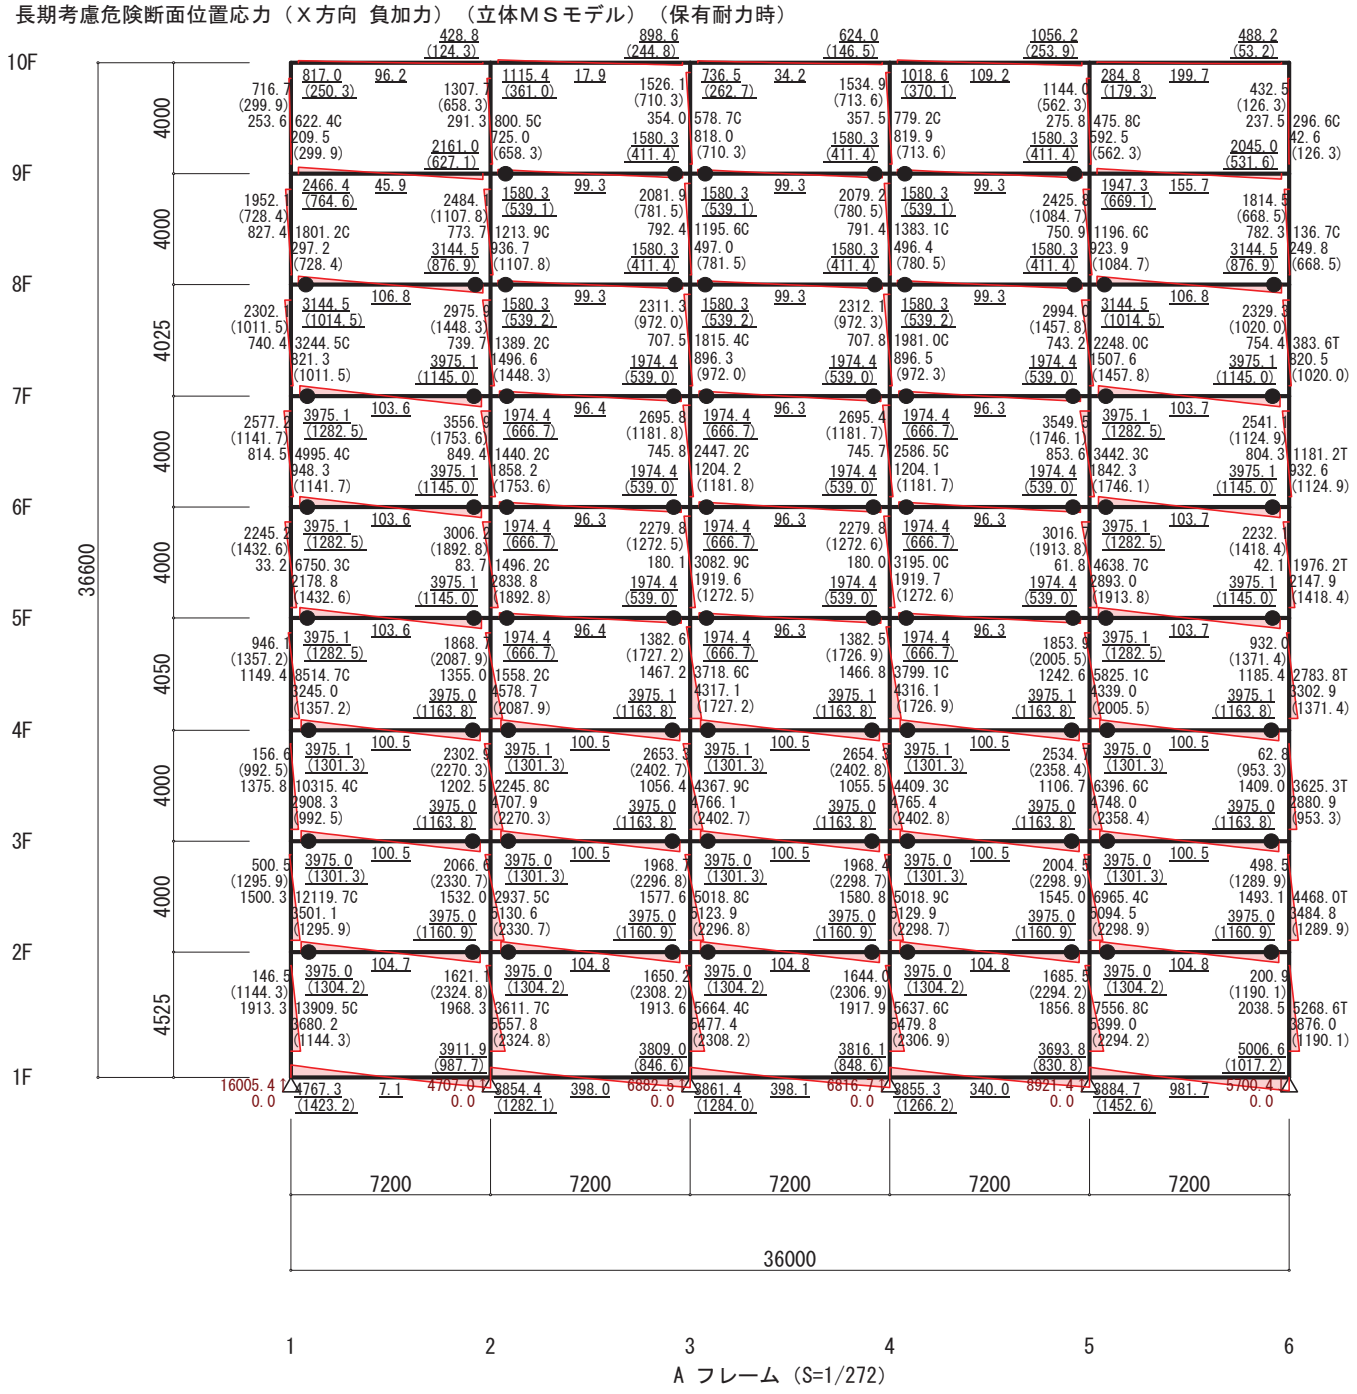


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

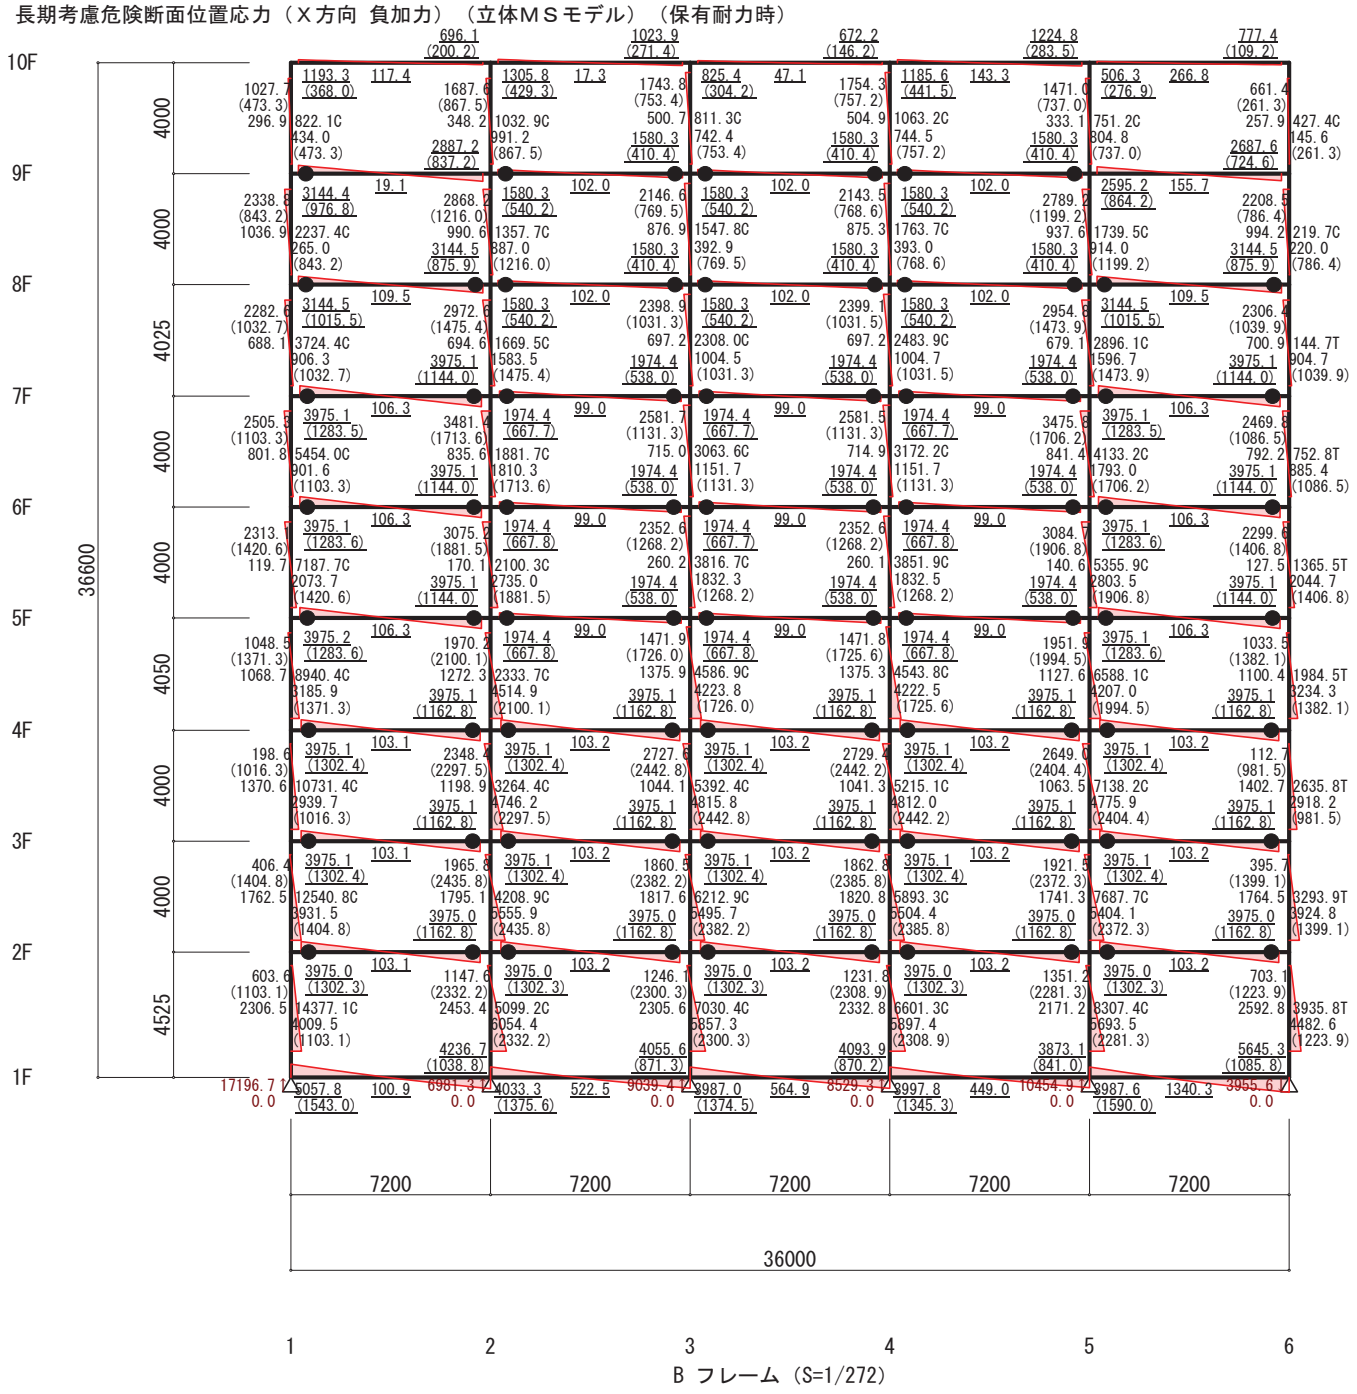

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

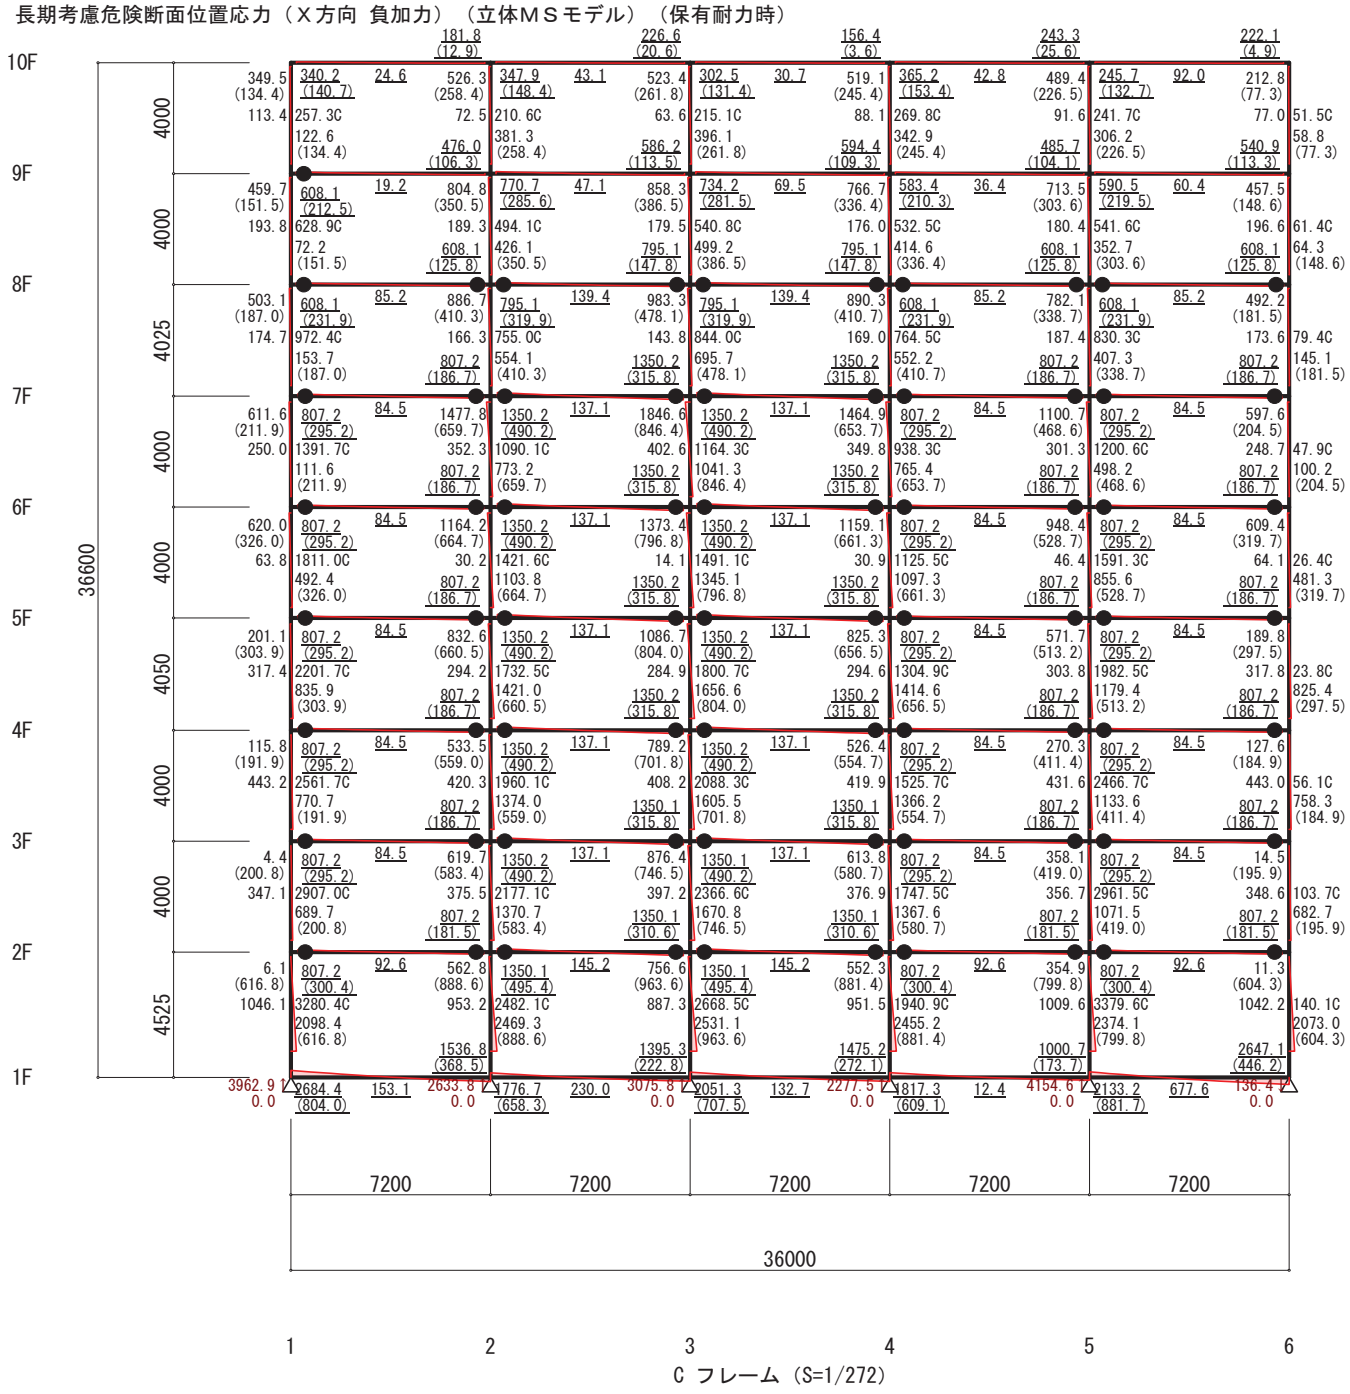


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

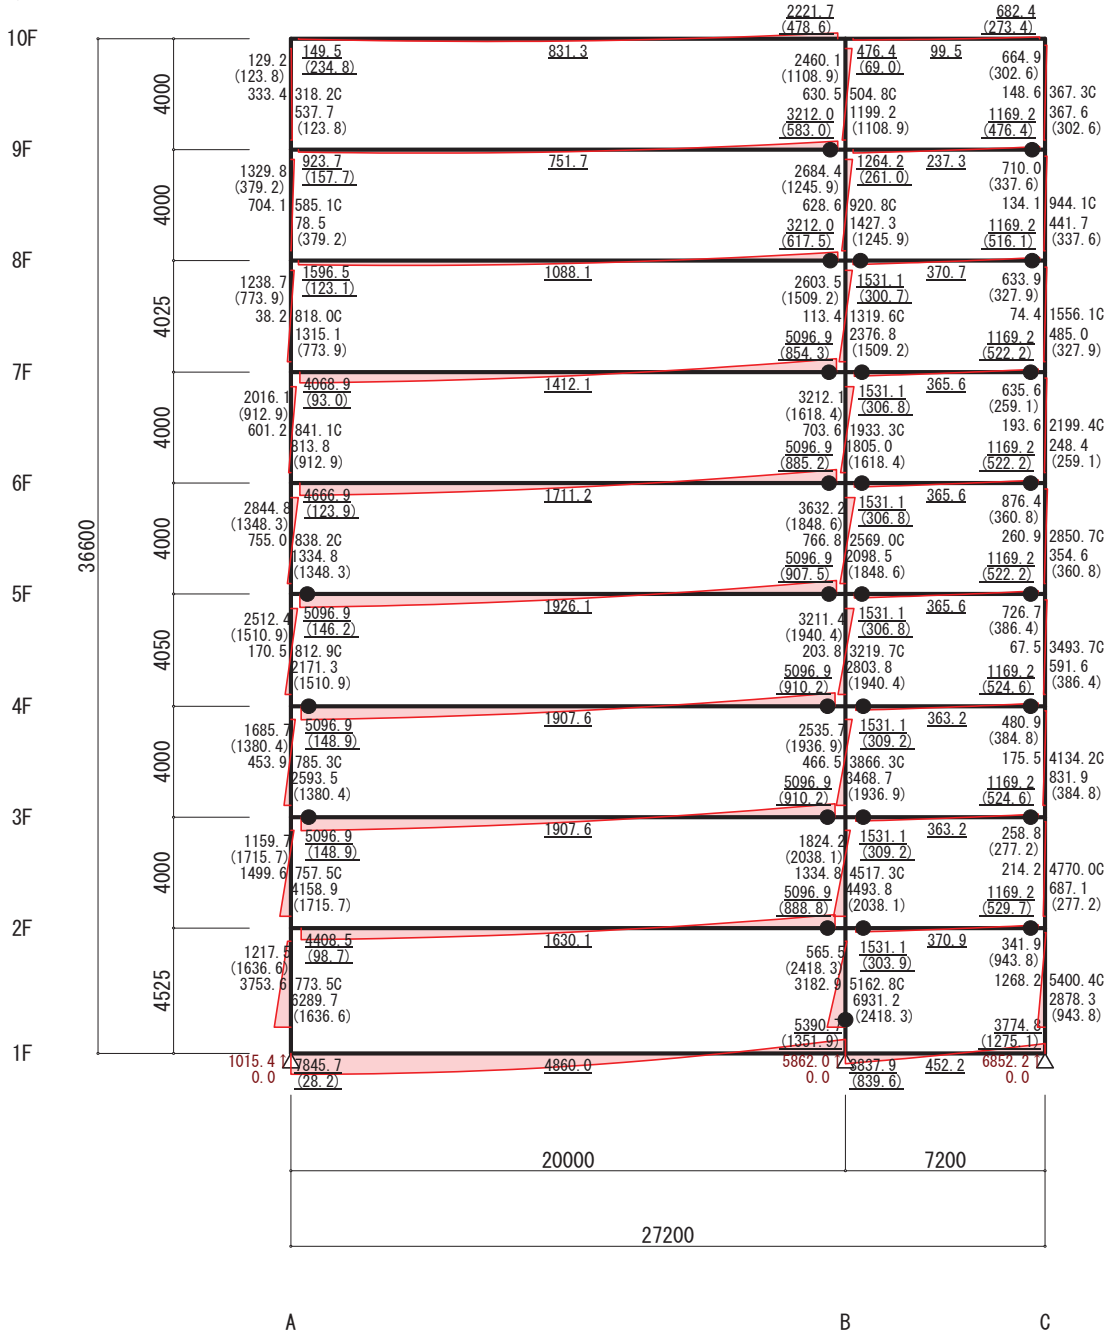


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

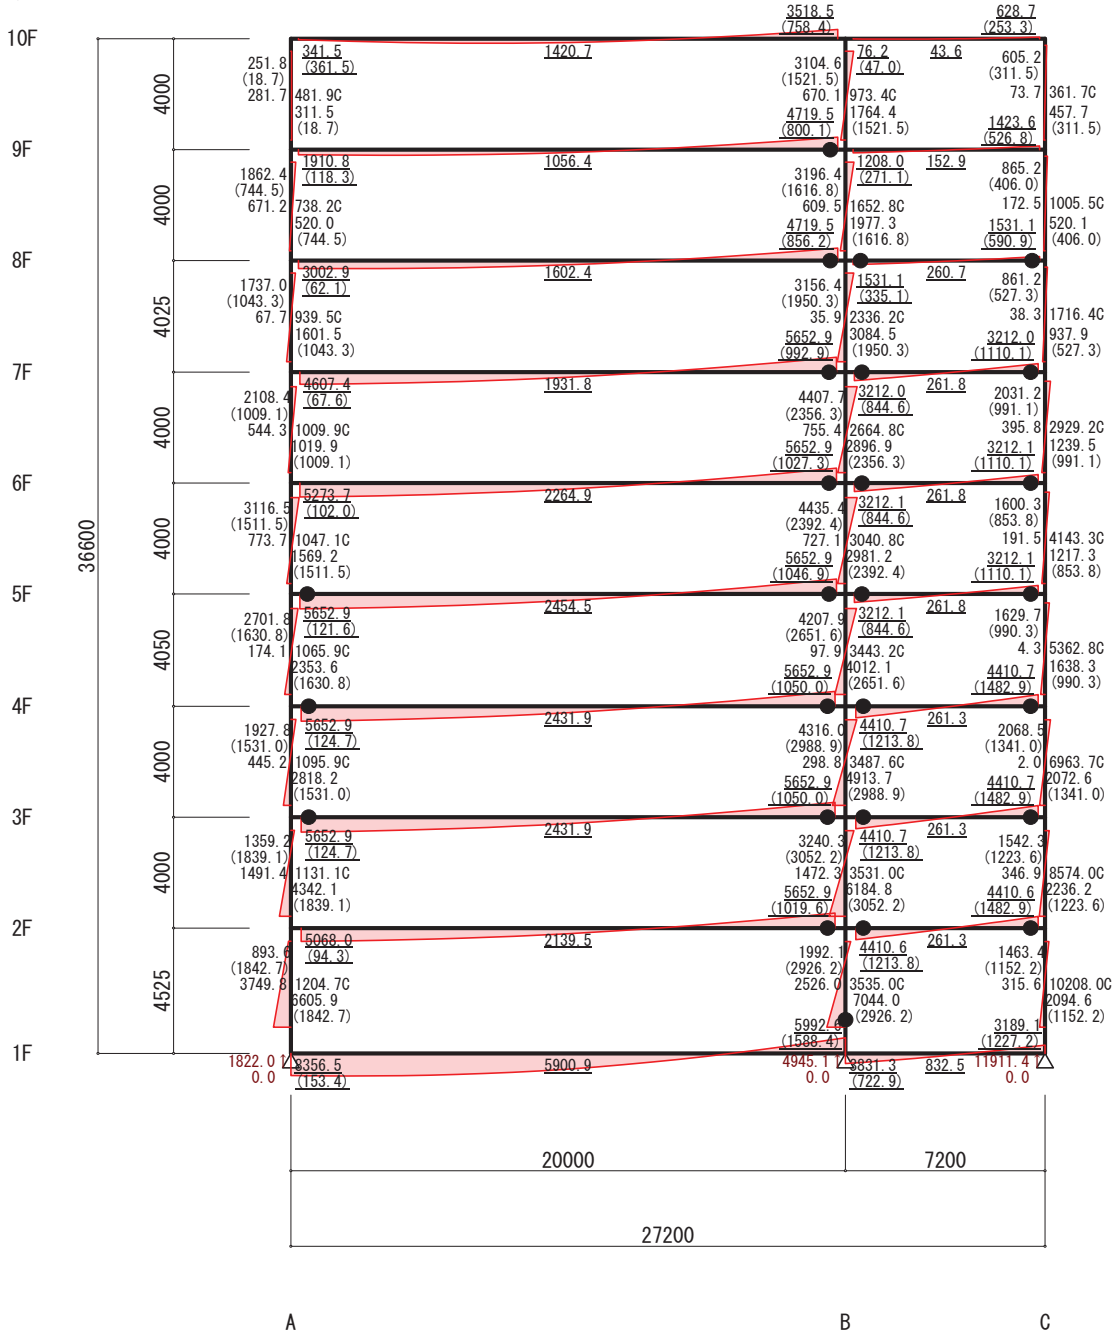


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

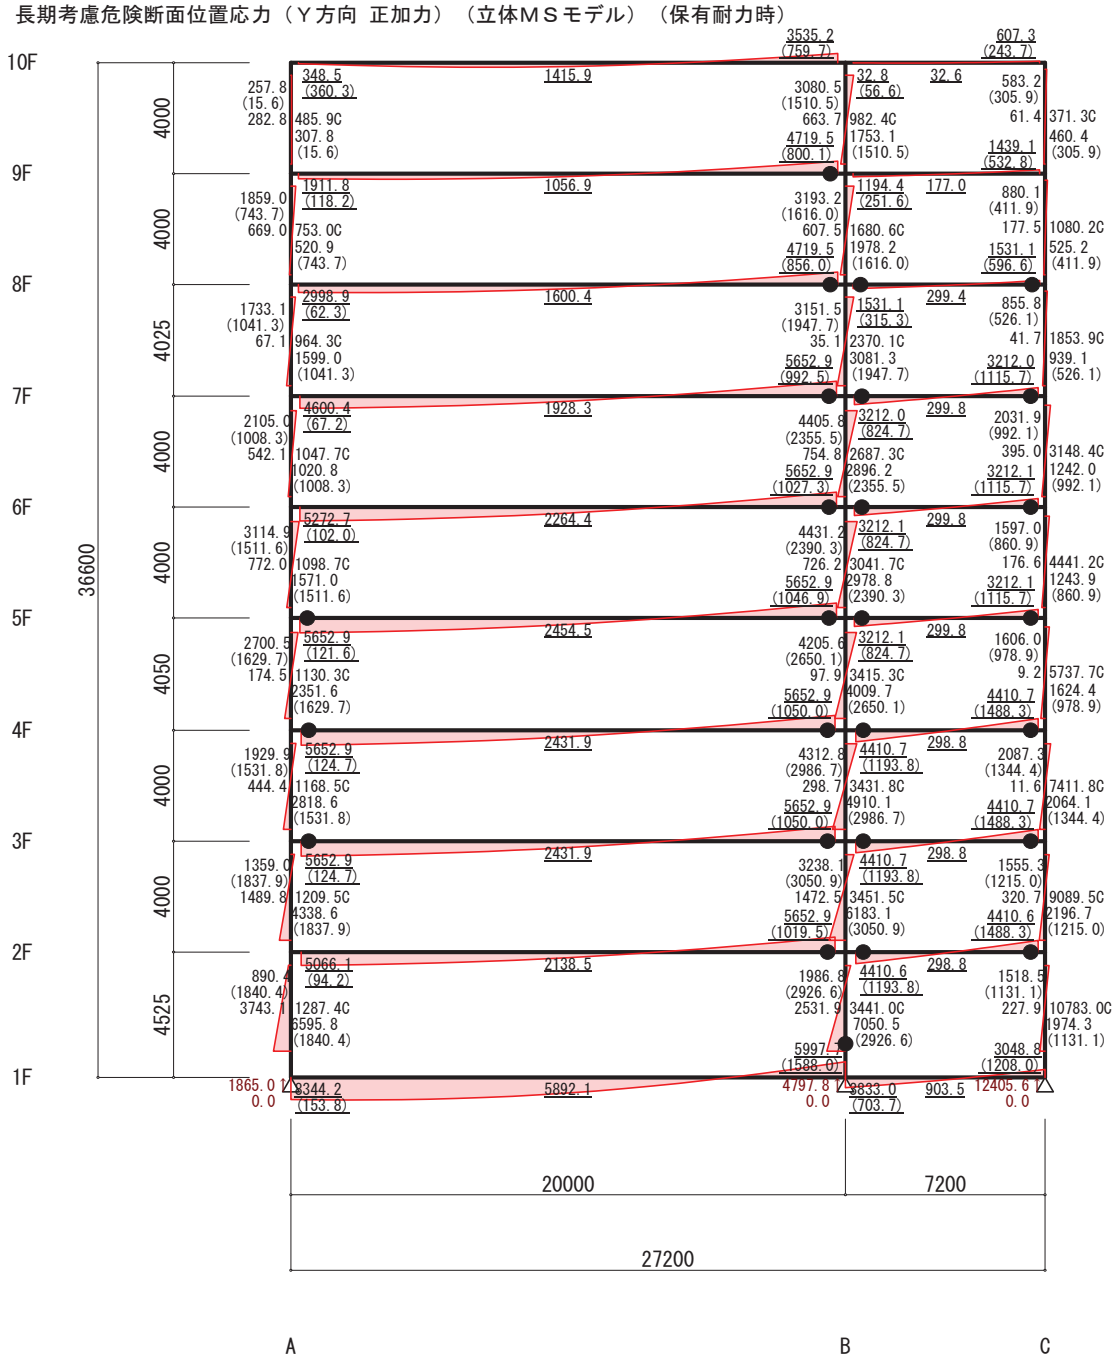


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

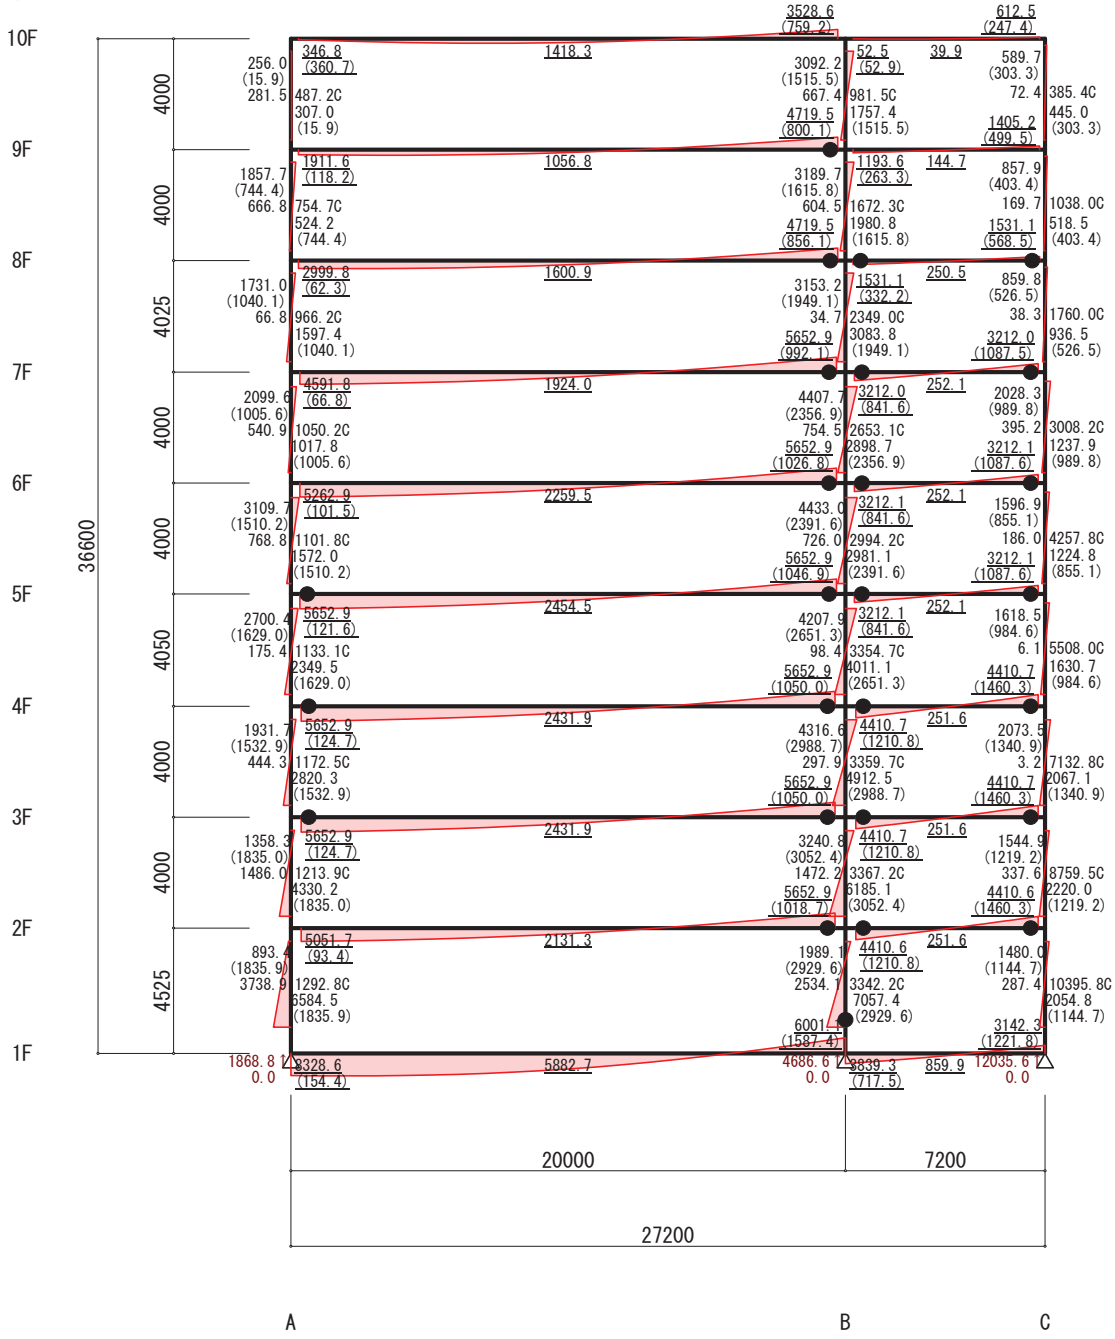


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

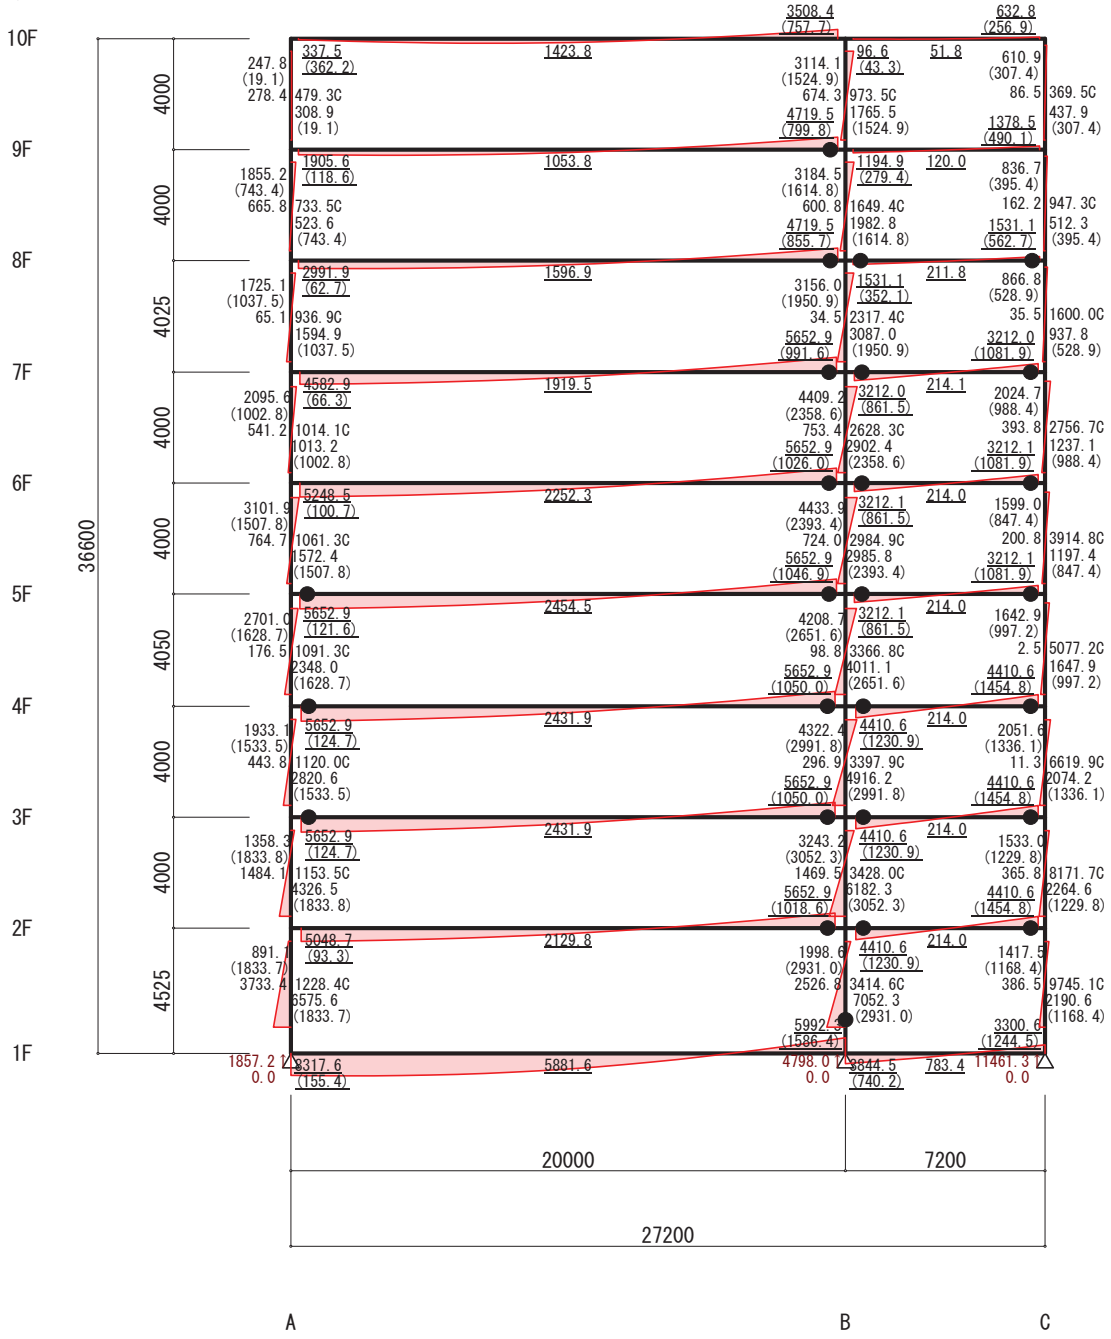


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

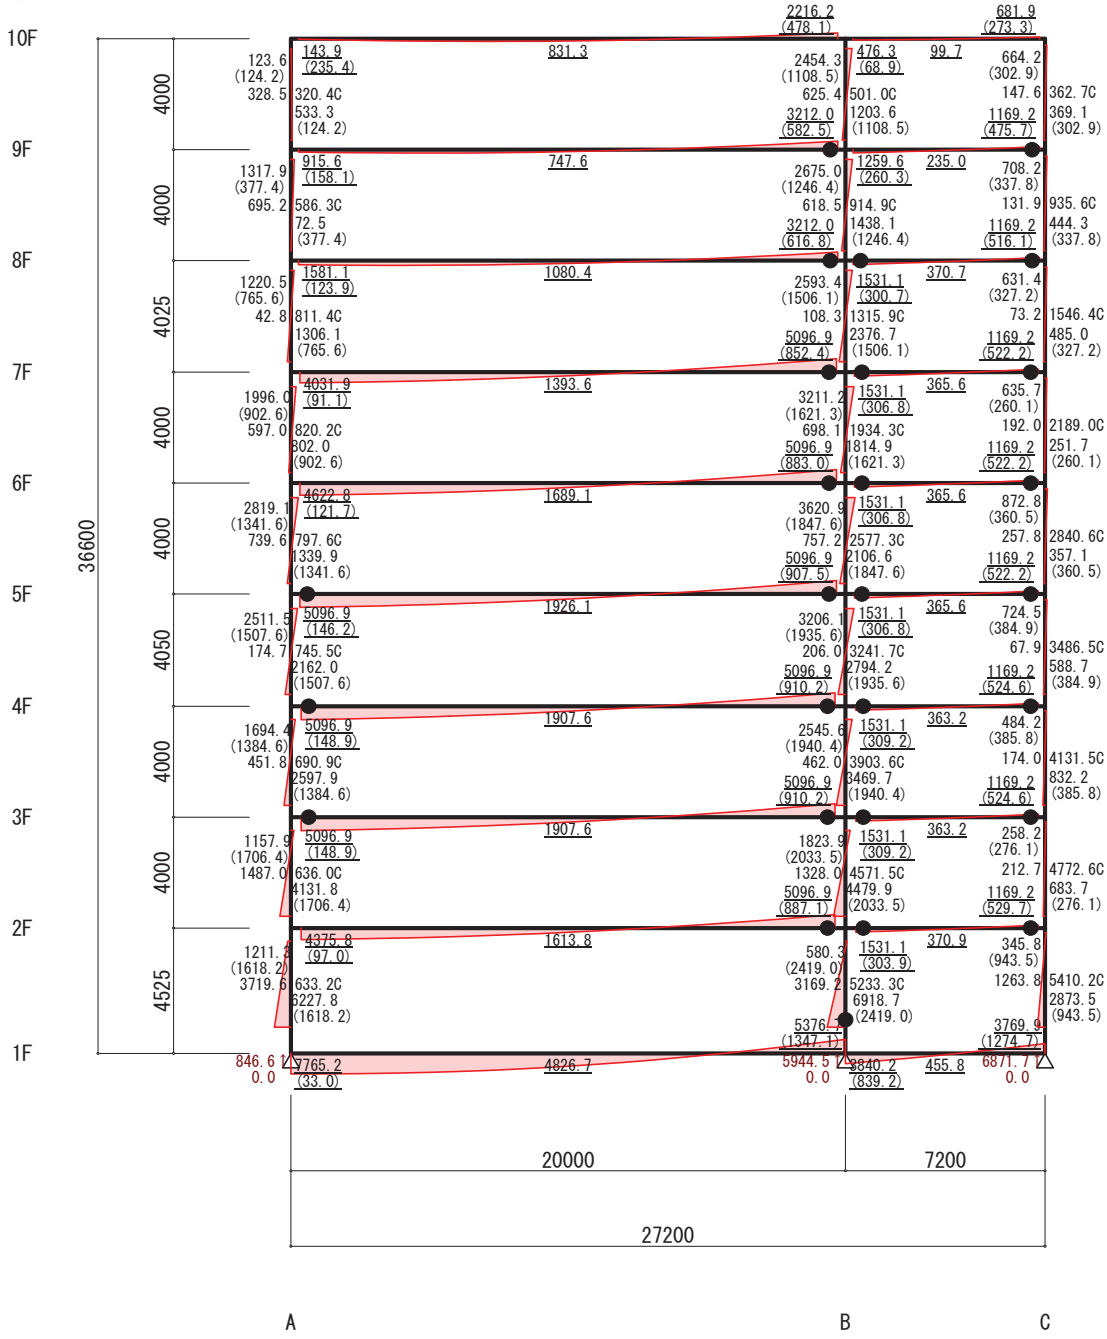


6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

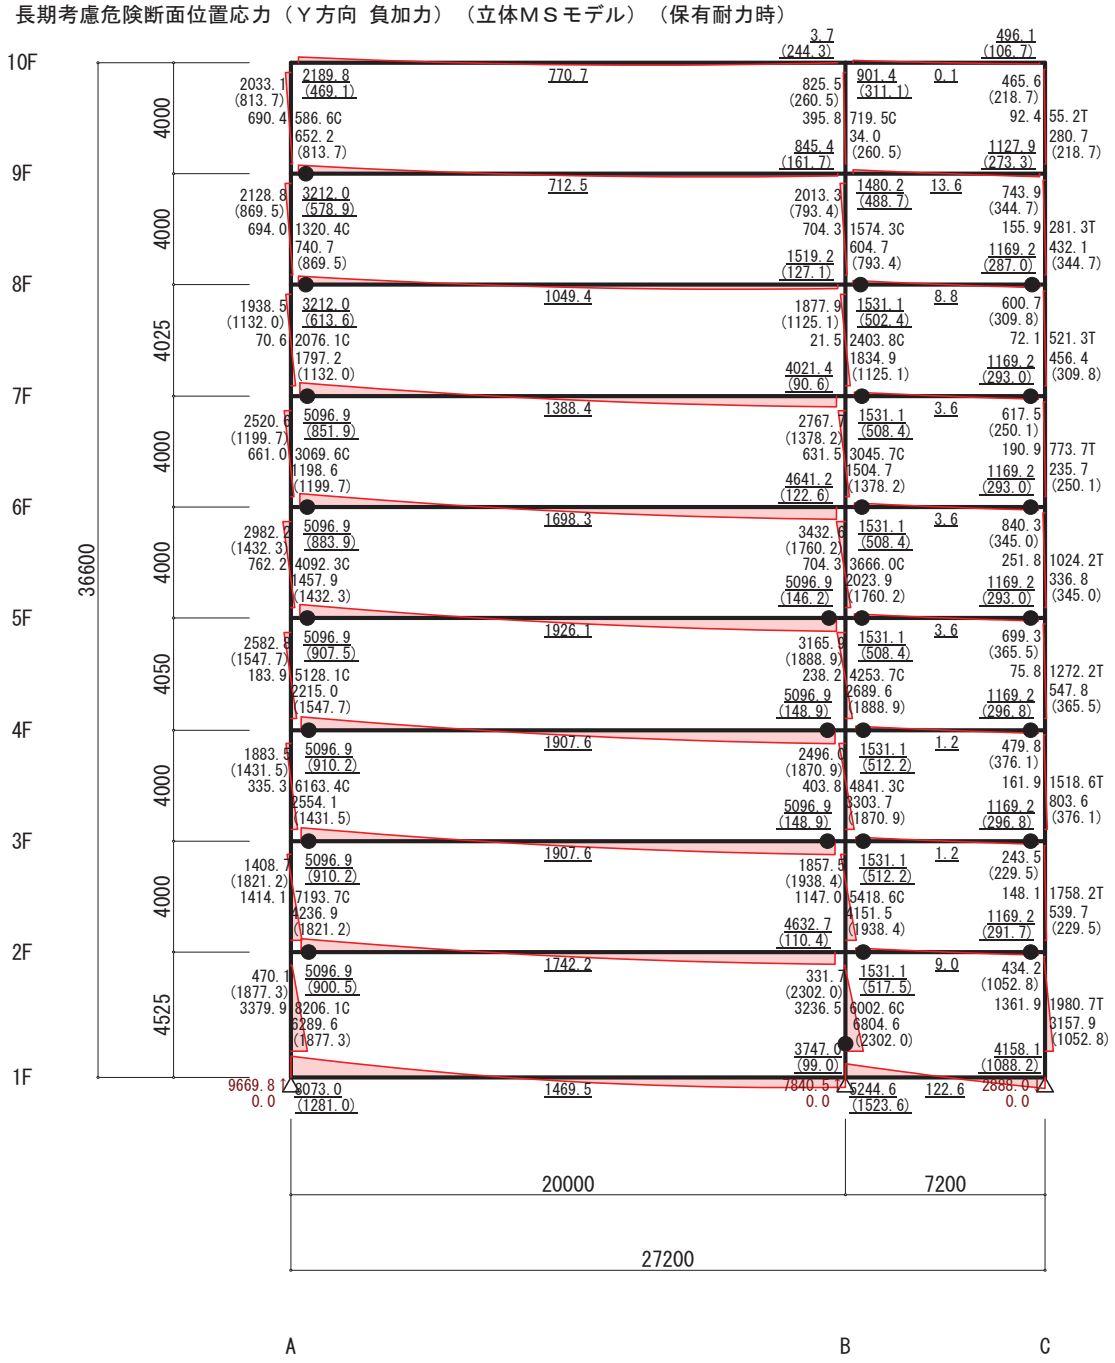


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

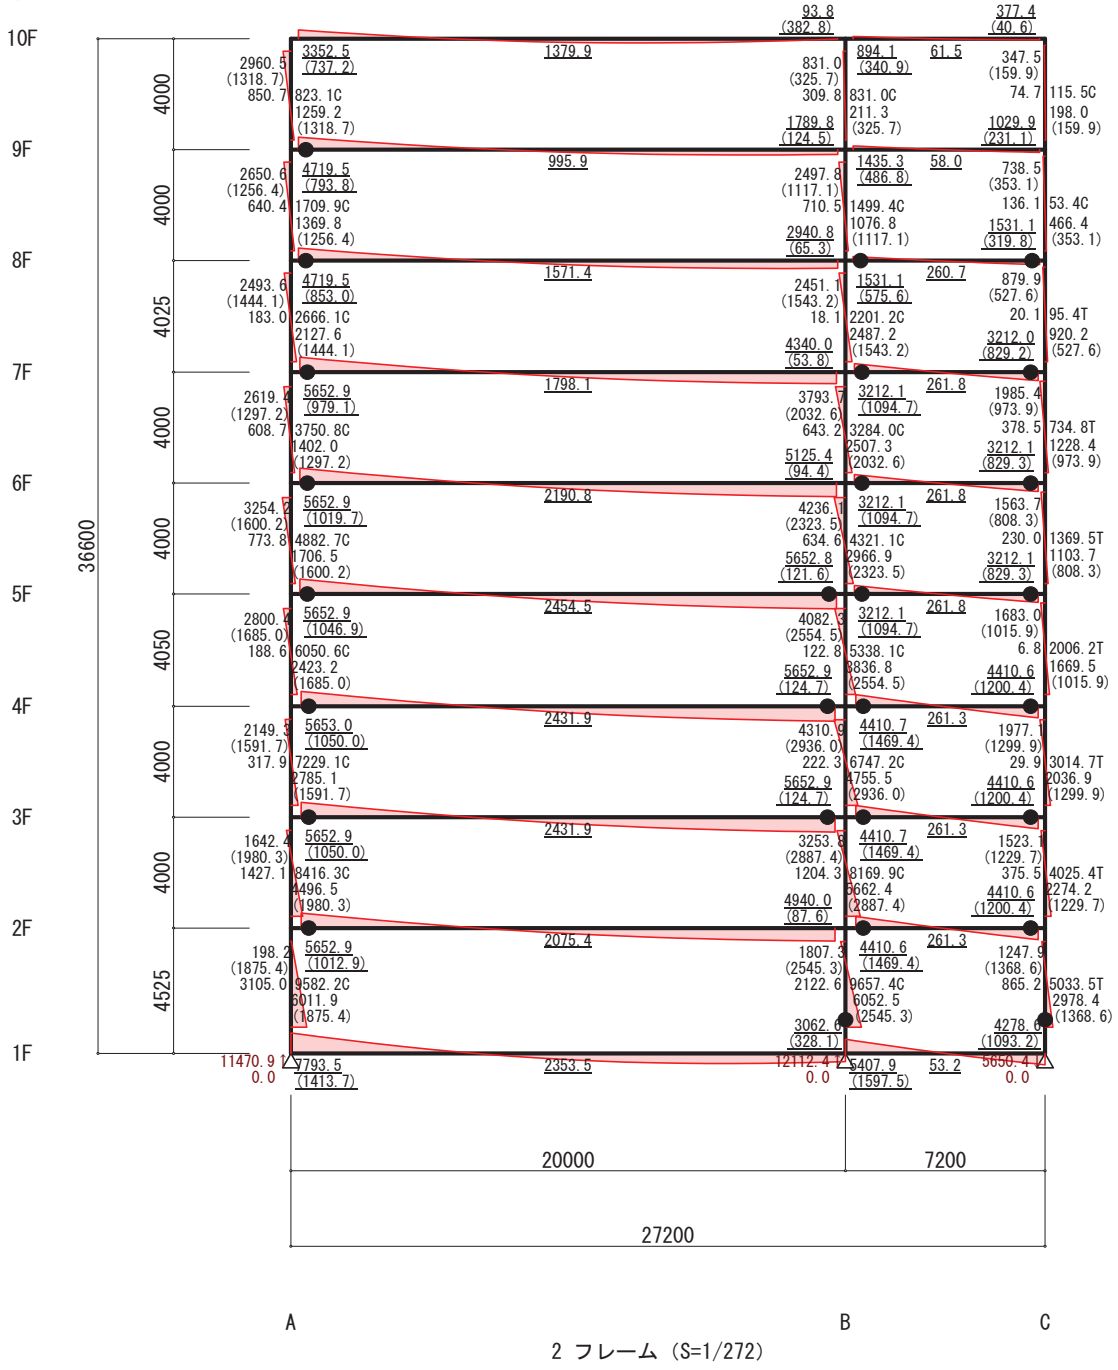


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

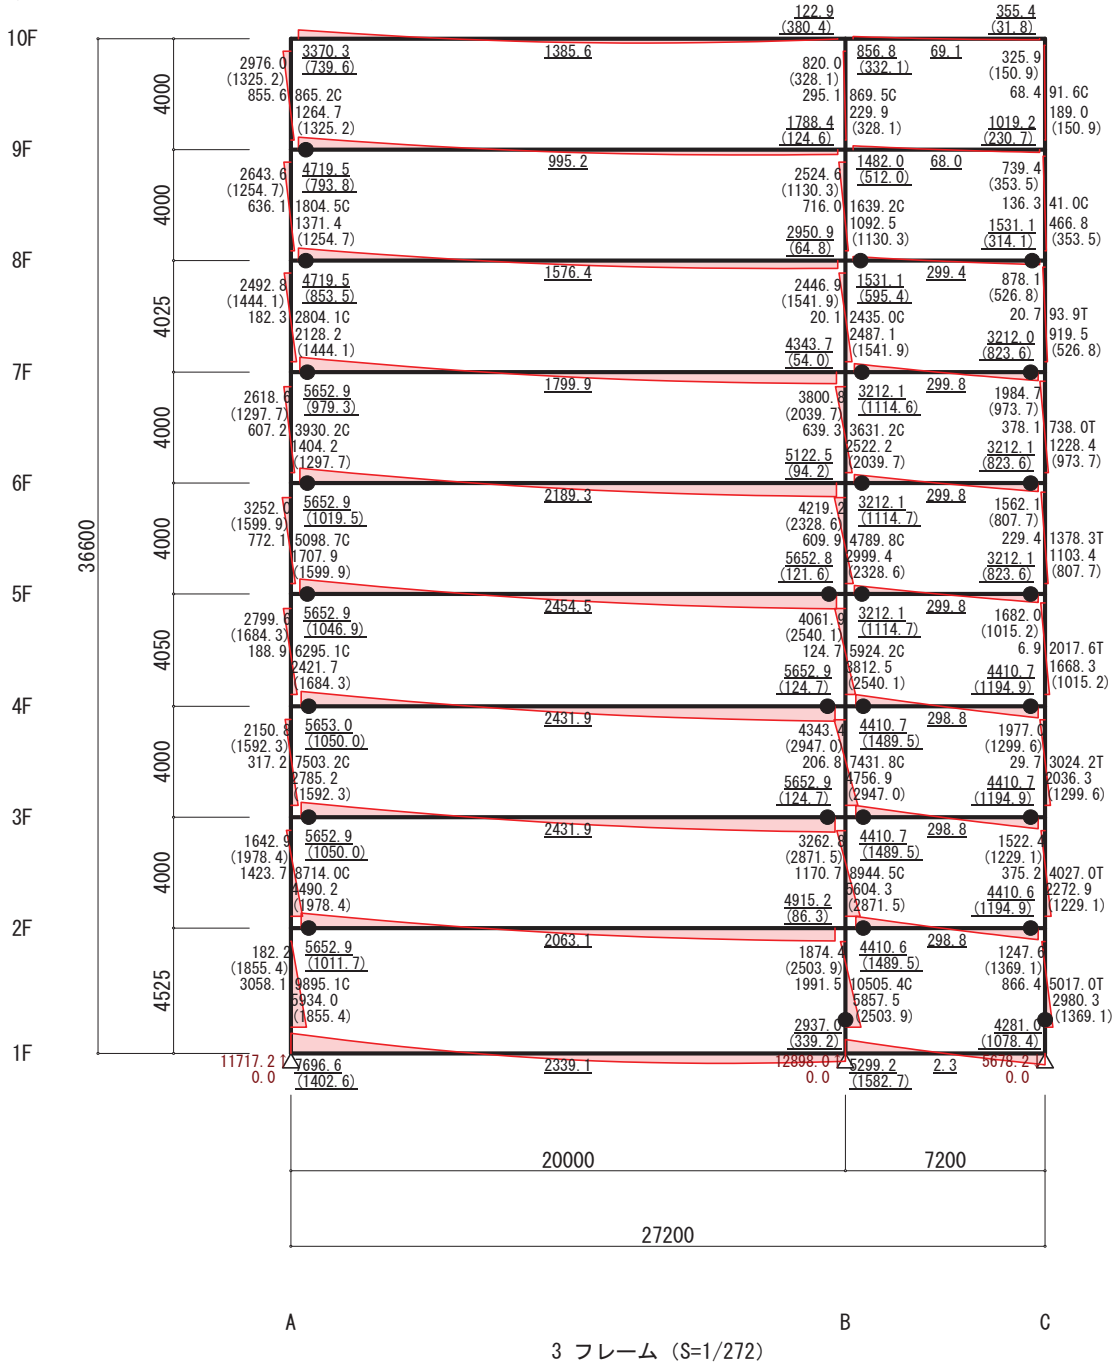


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

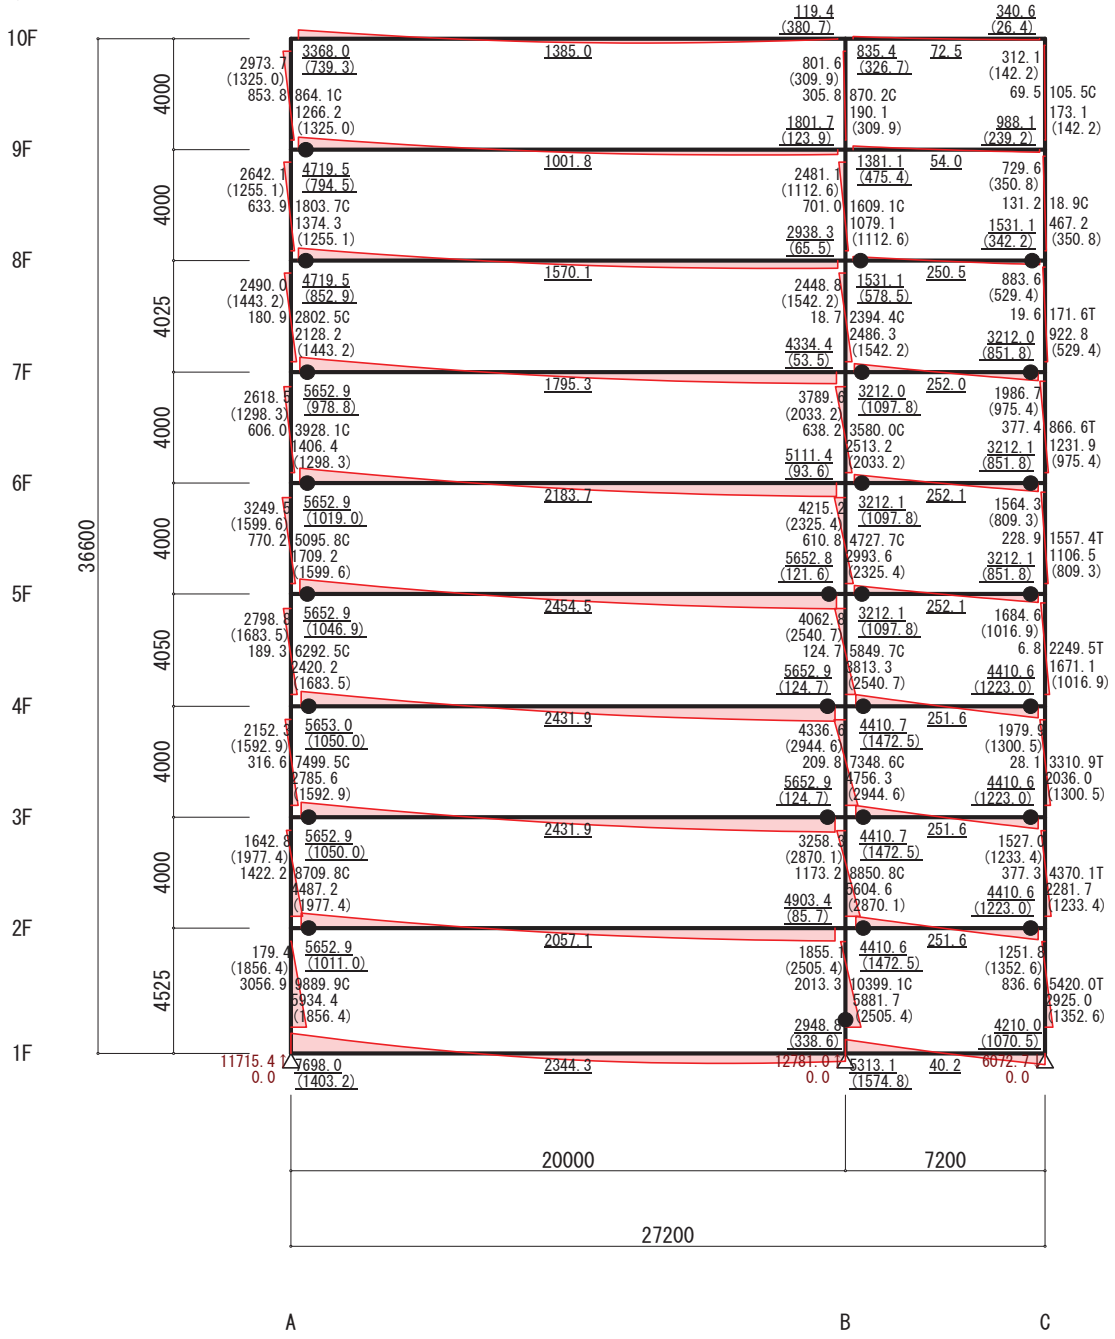


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

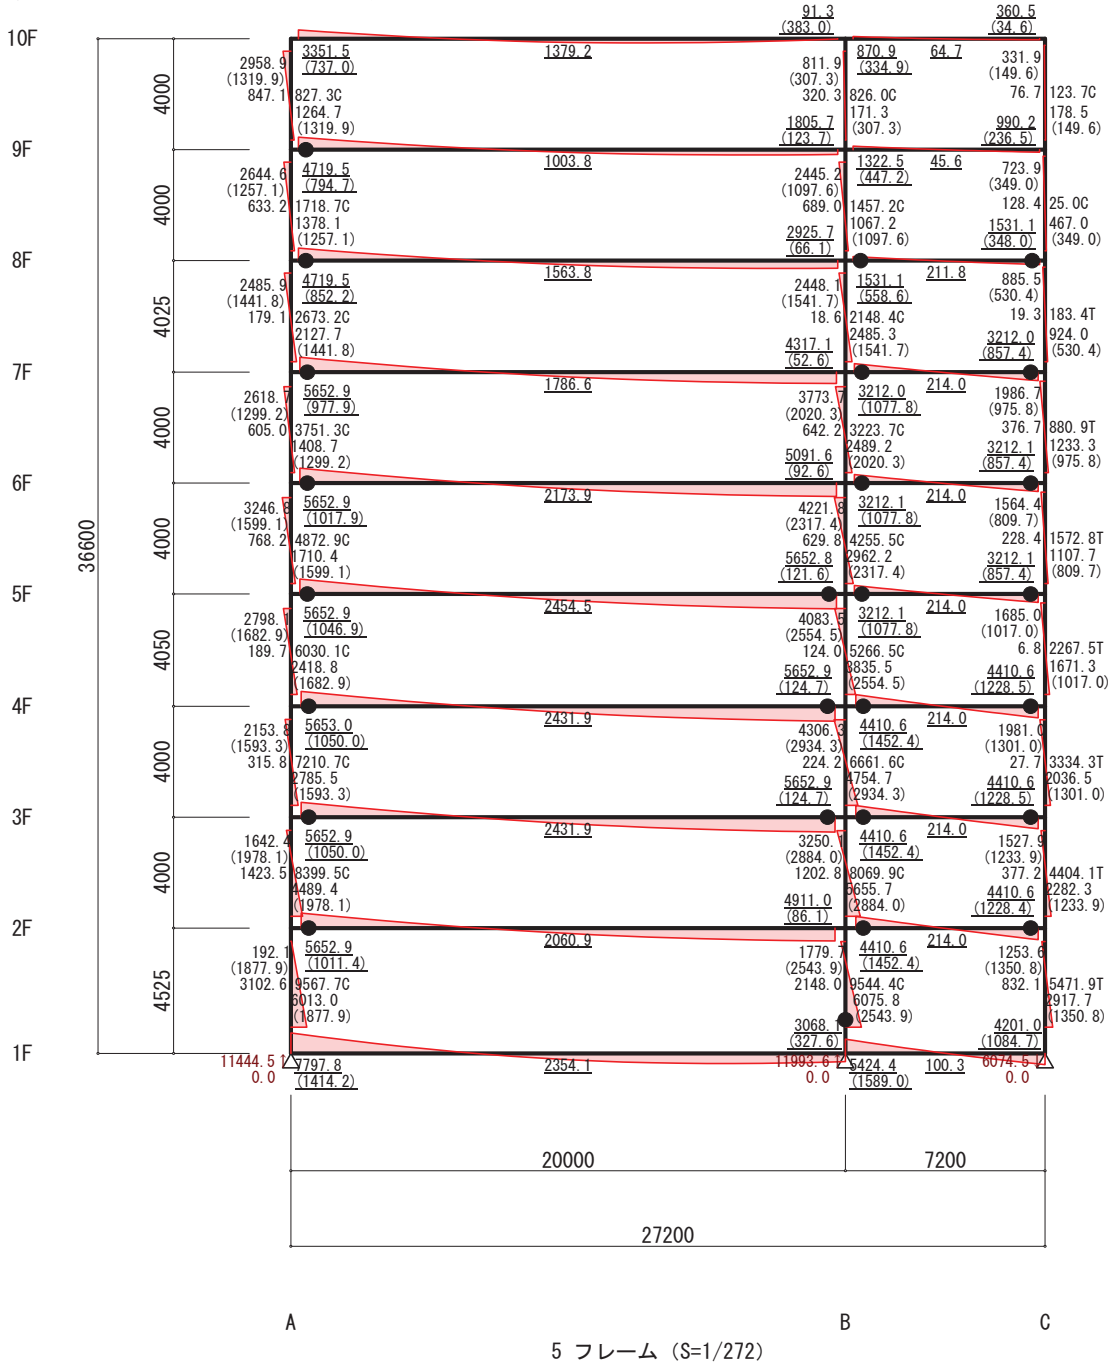


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

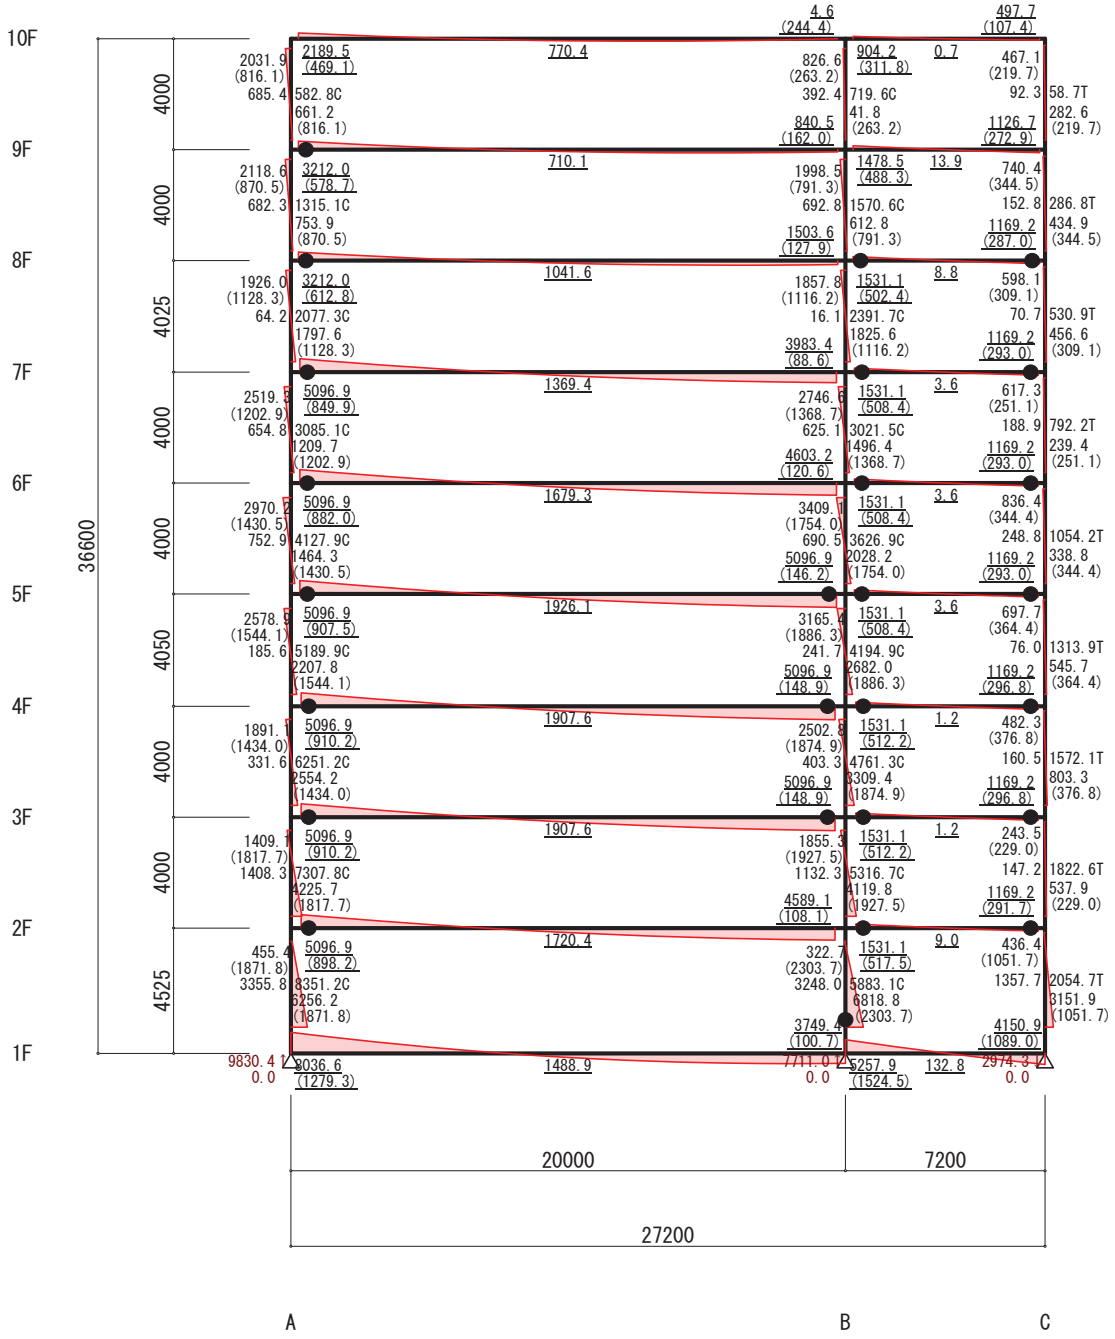

6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

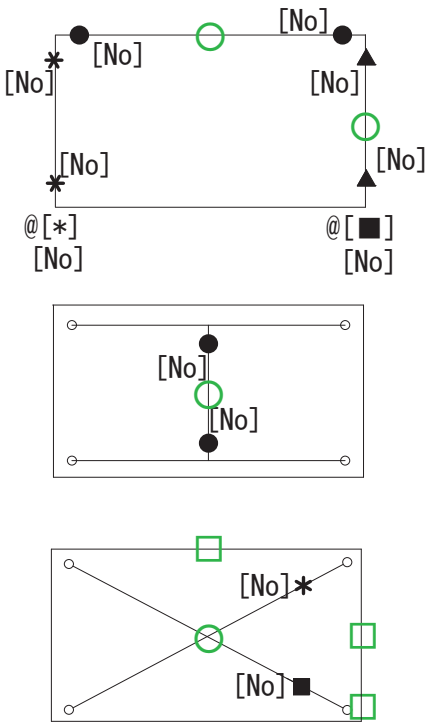


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊


○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

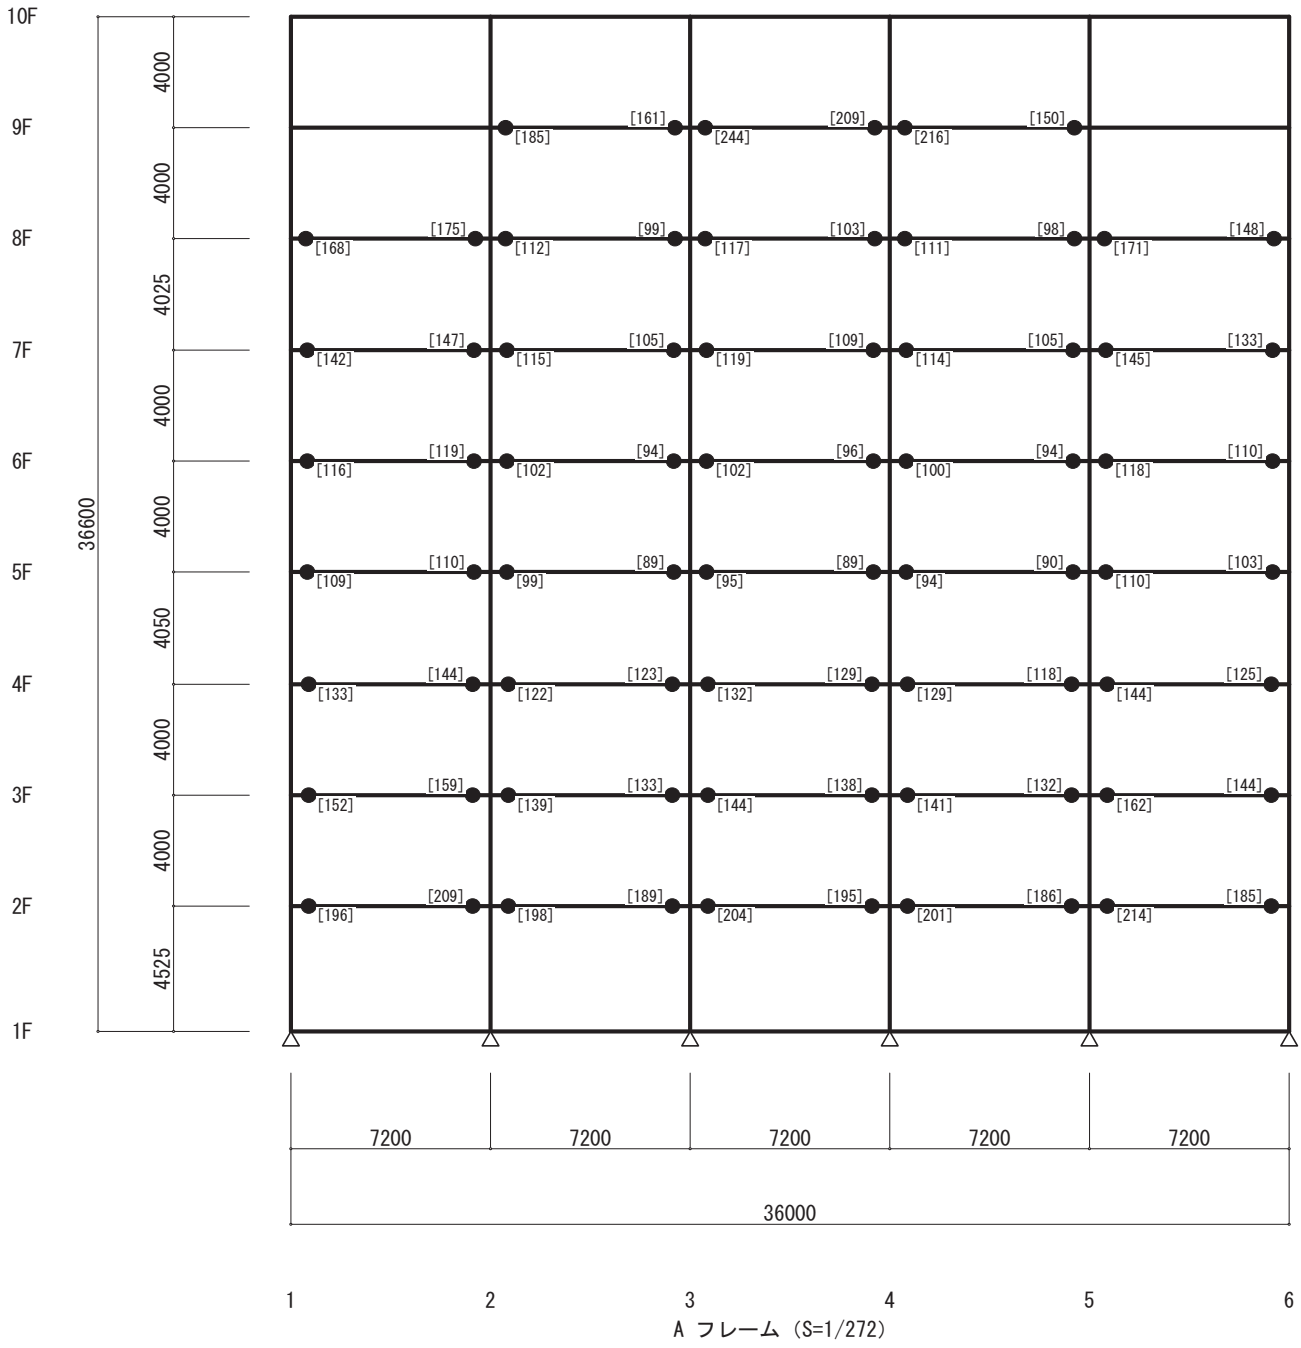


A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

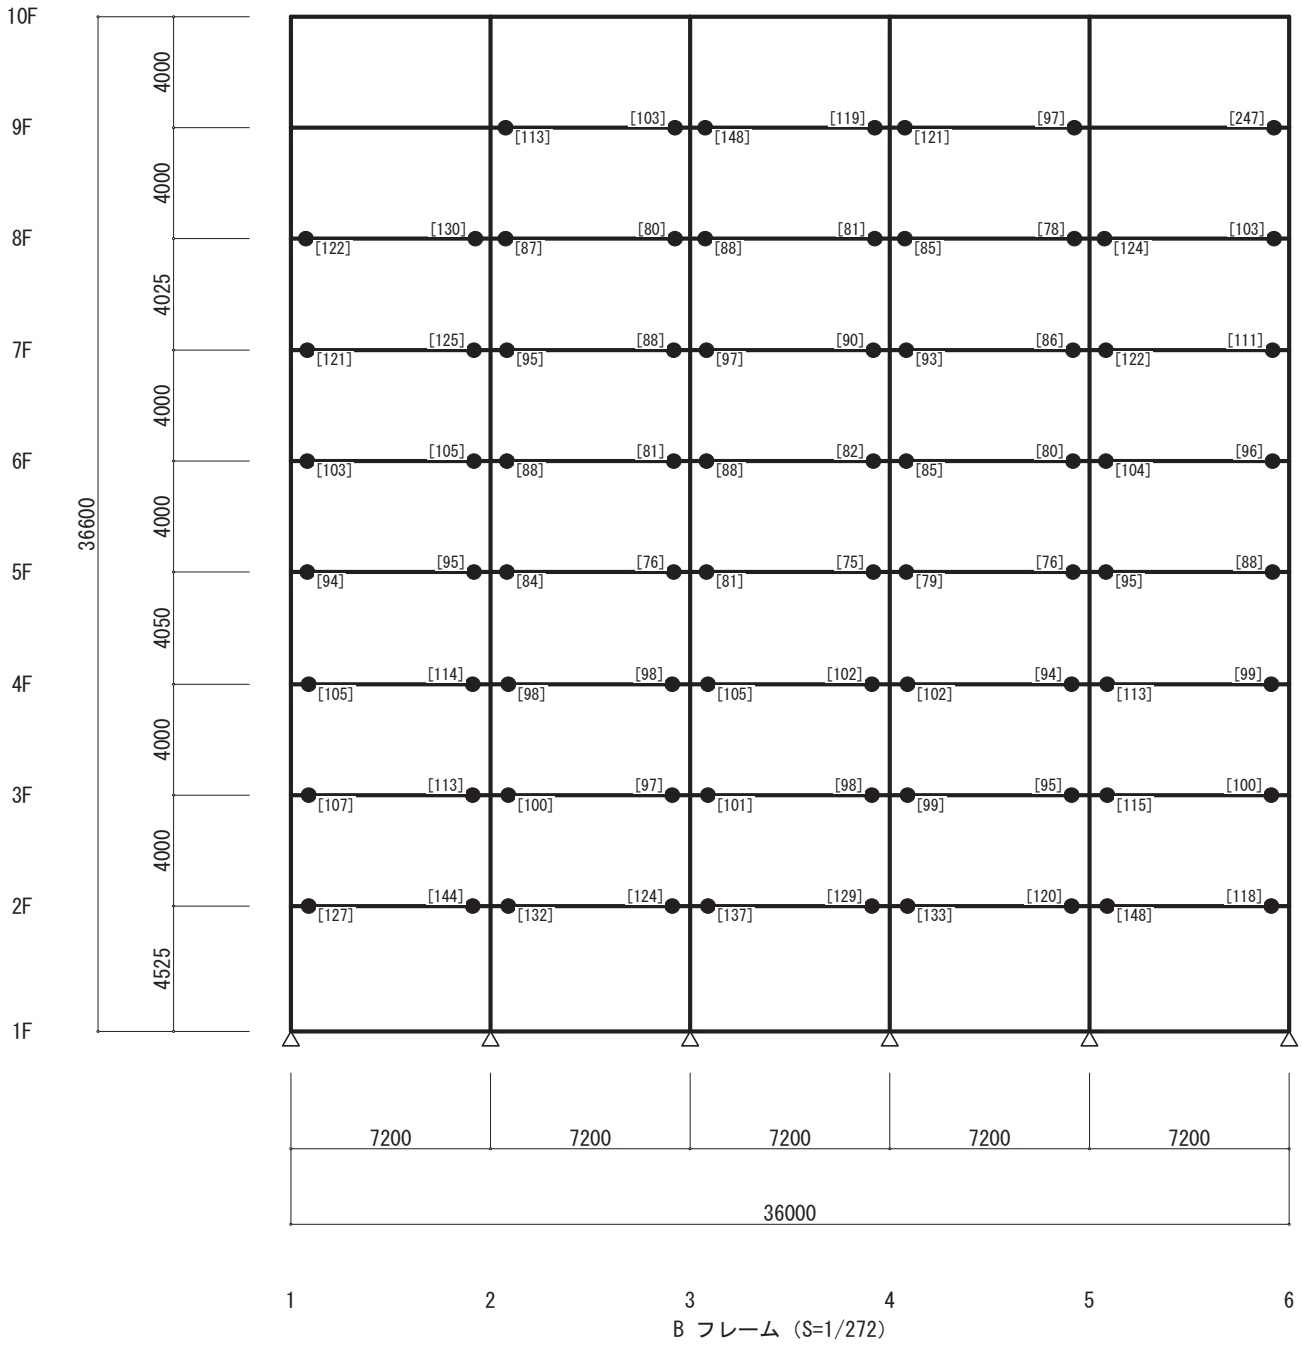


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

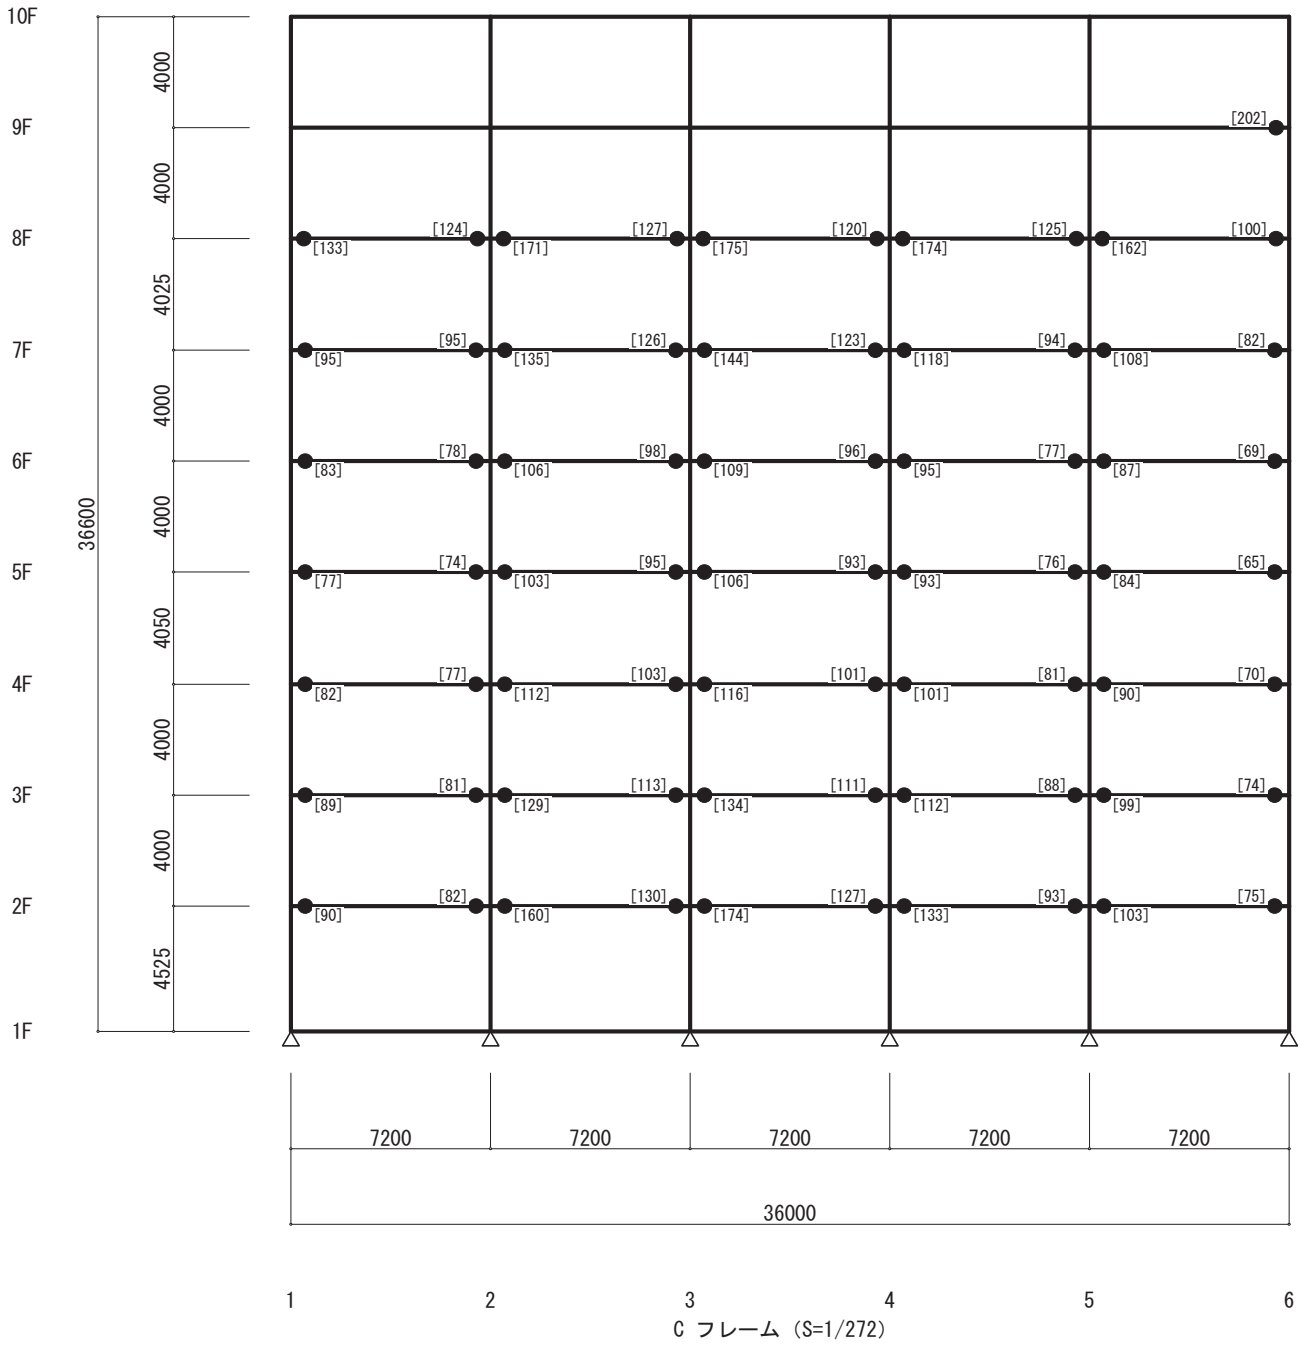


C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

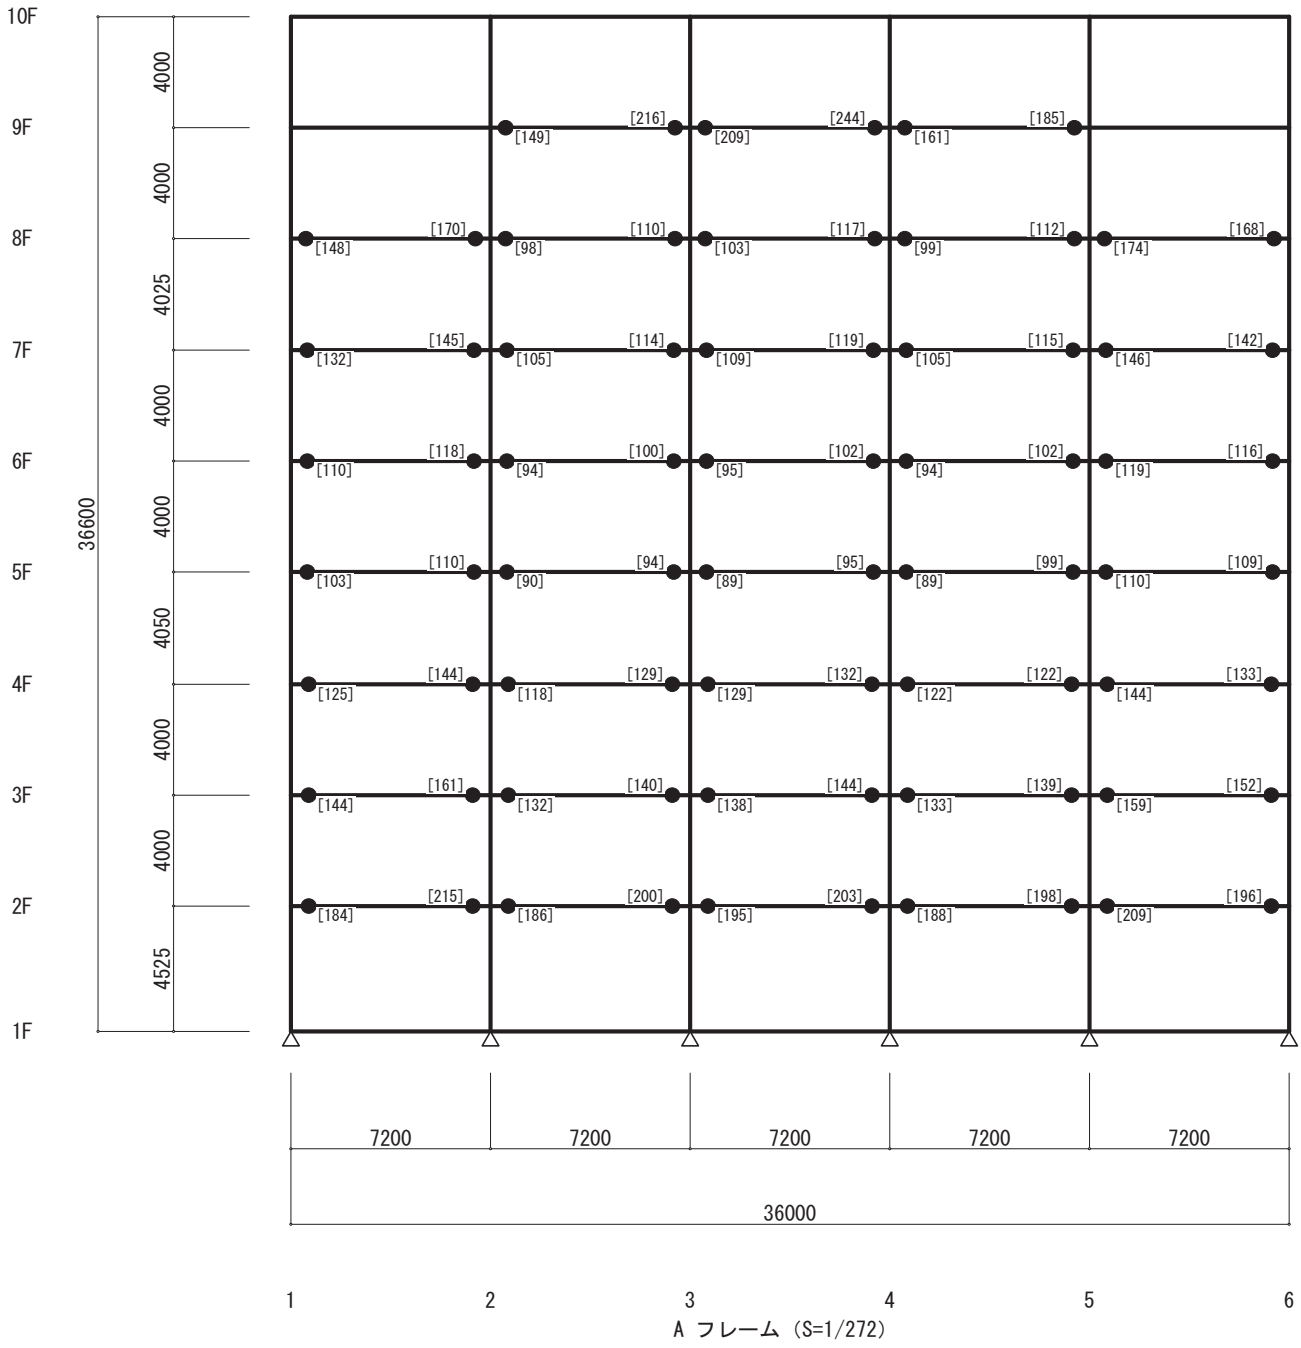


A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

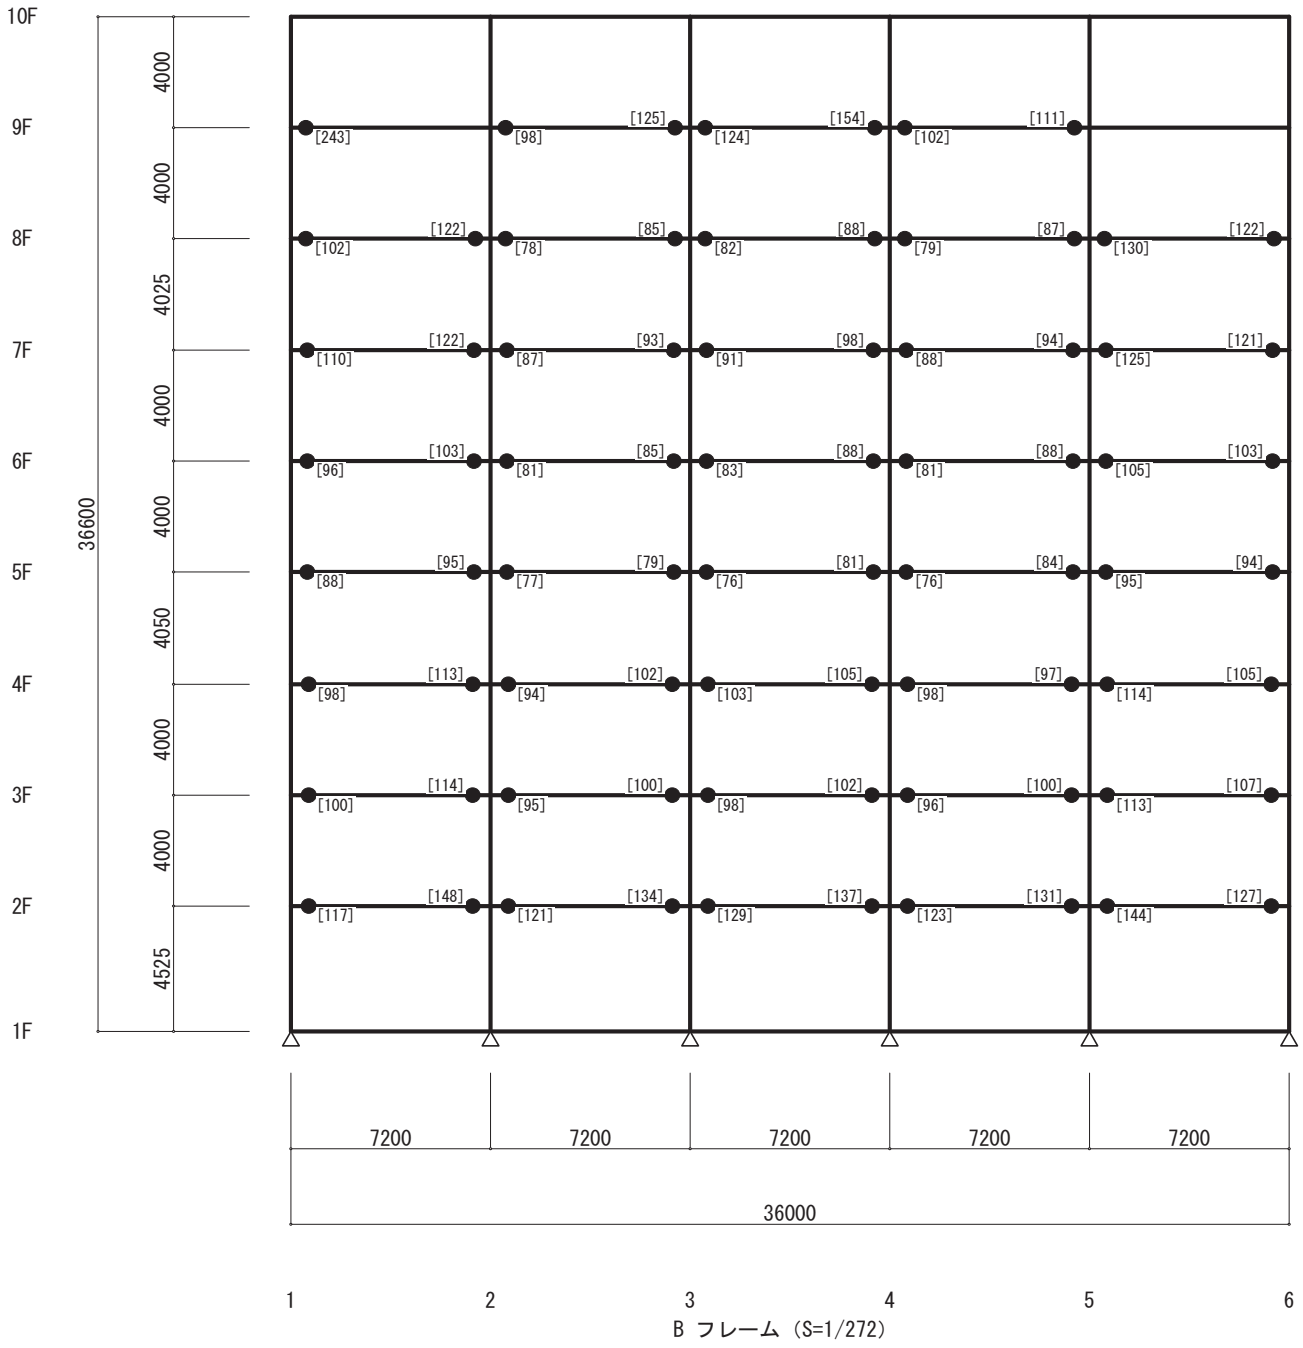


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

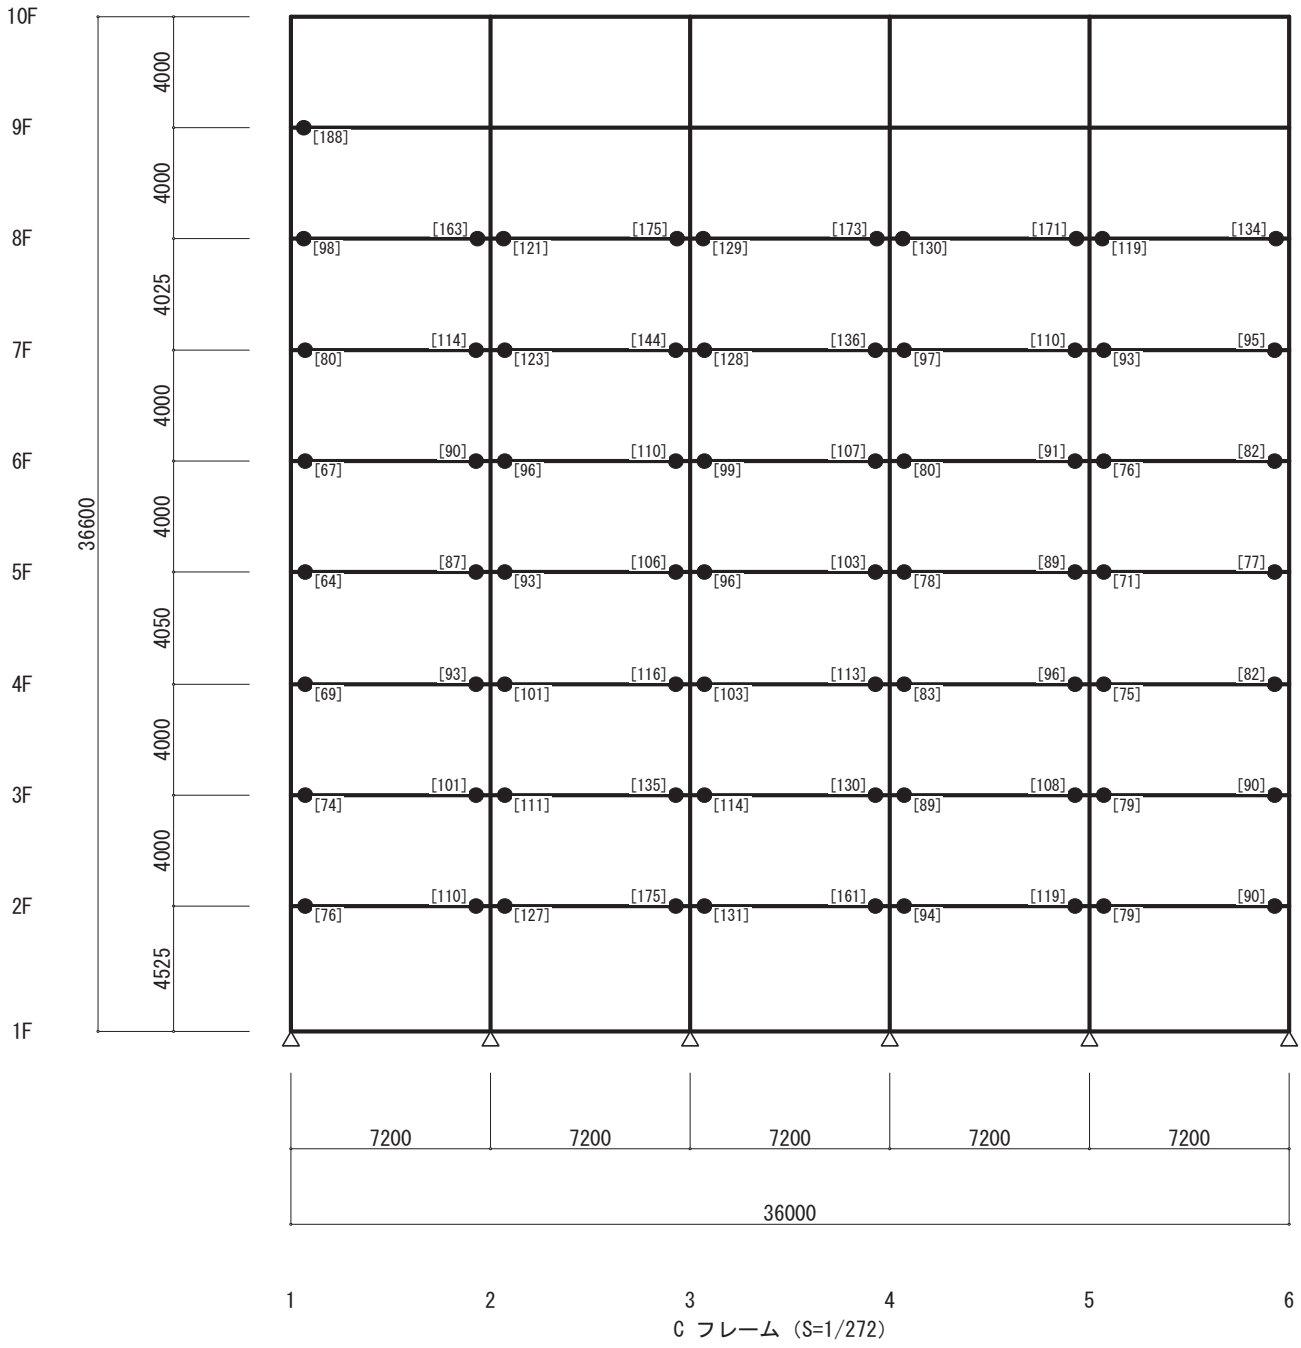


C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

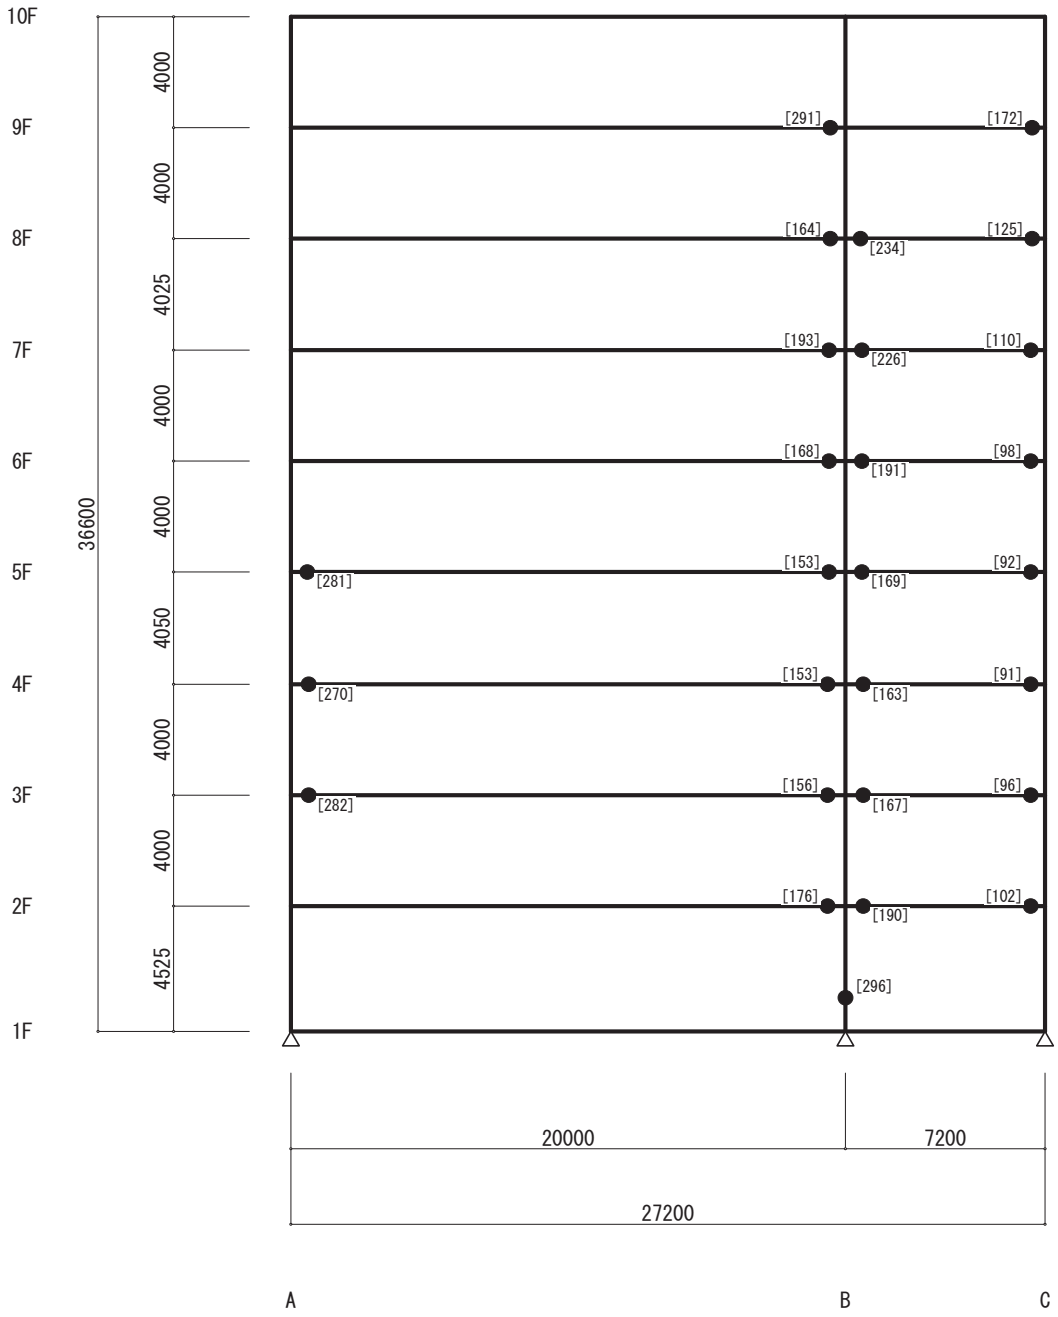


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

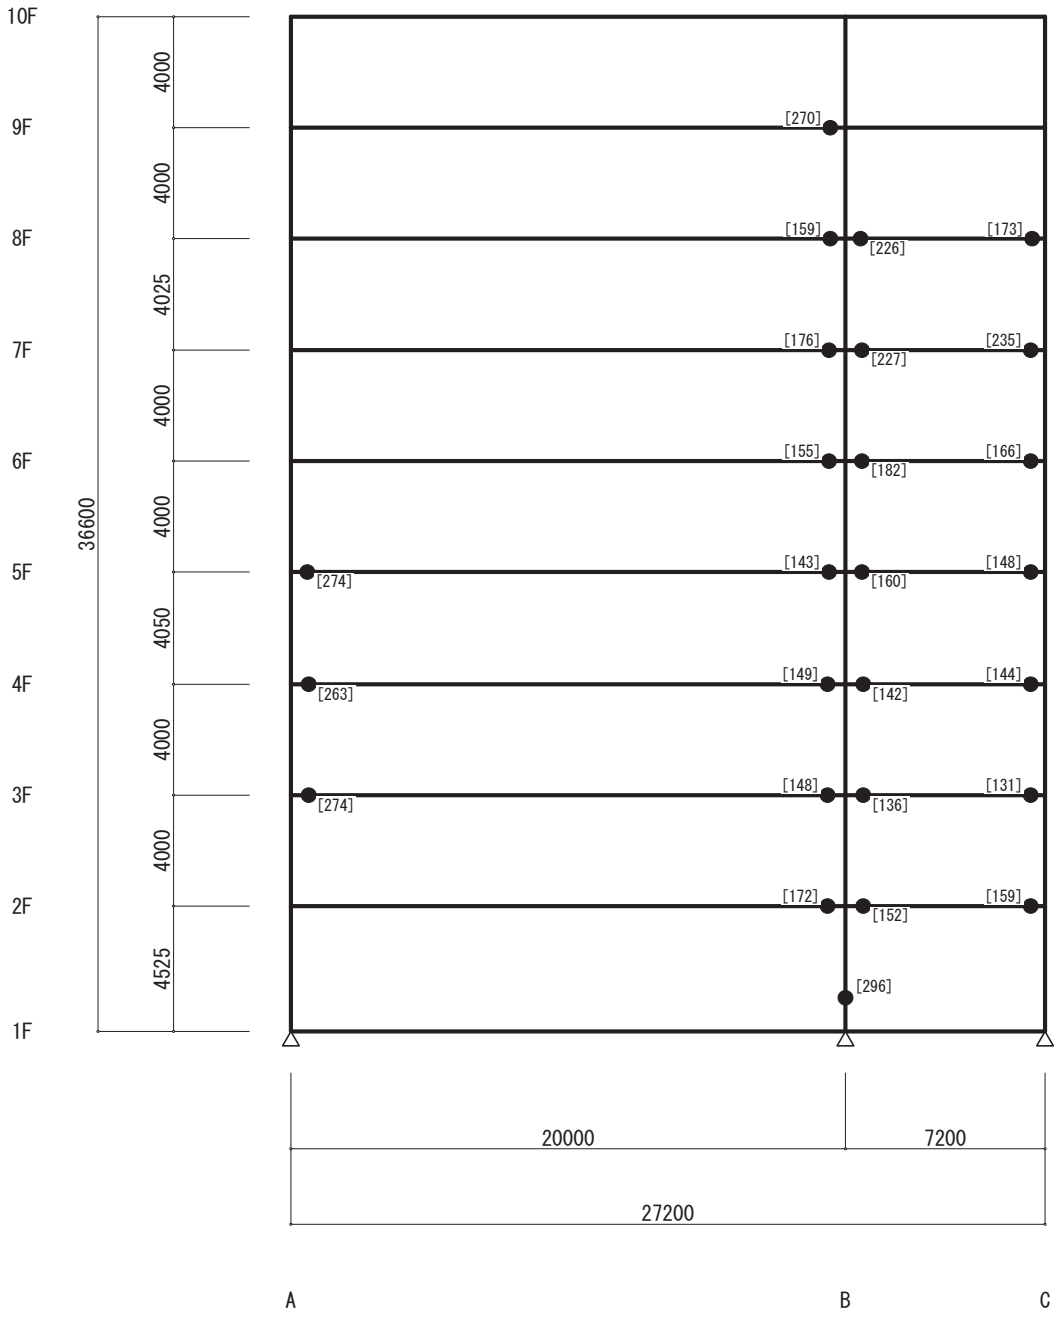


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

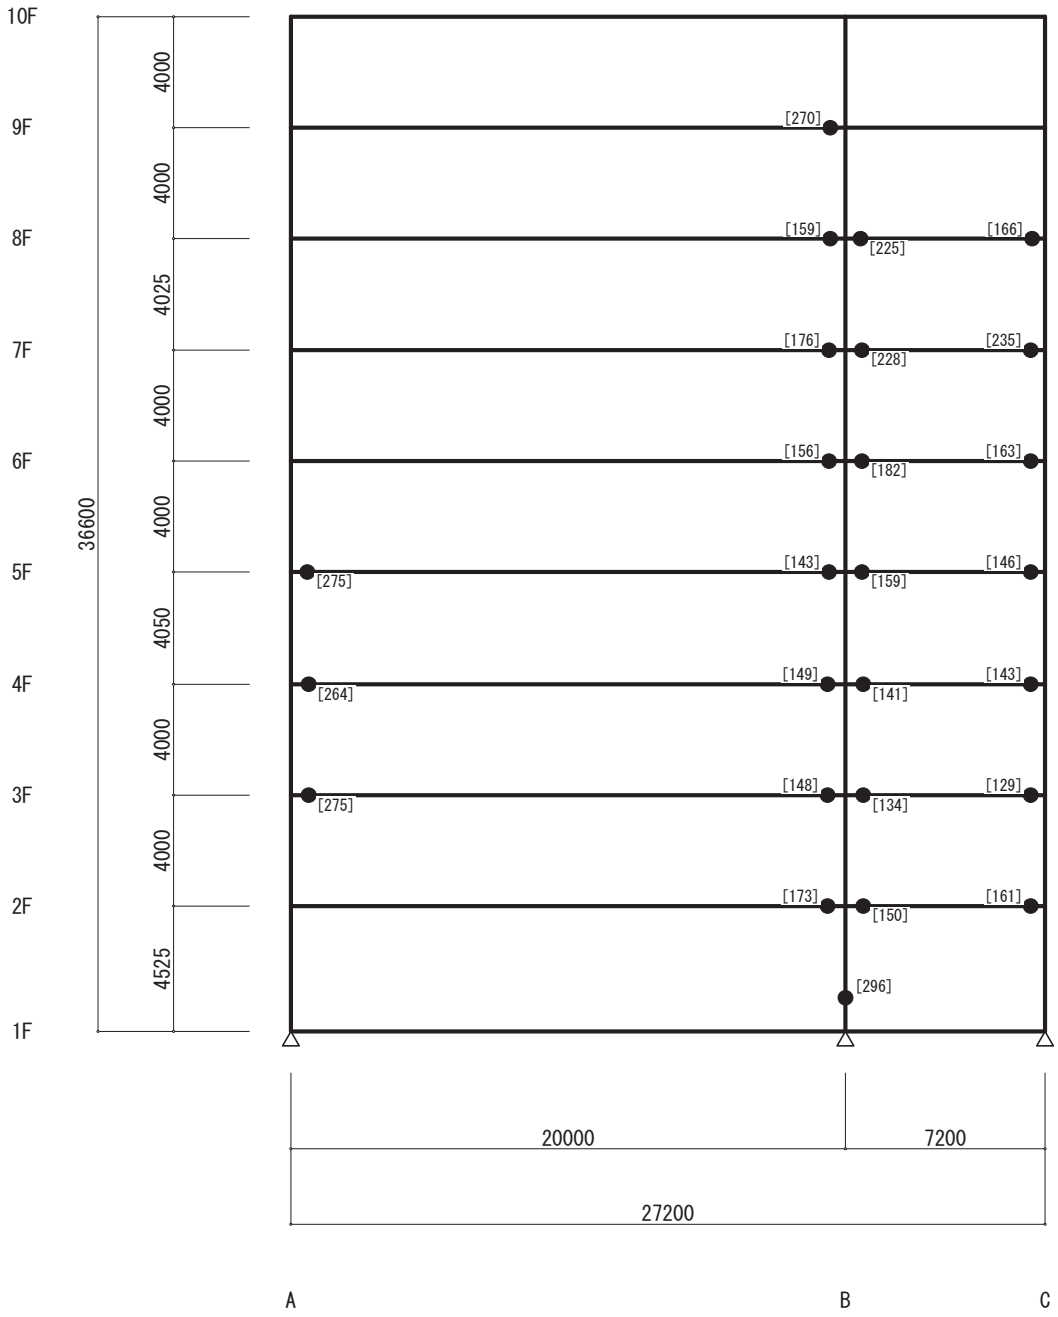


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

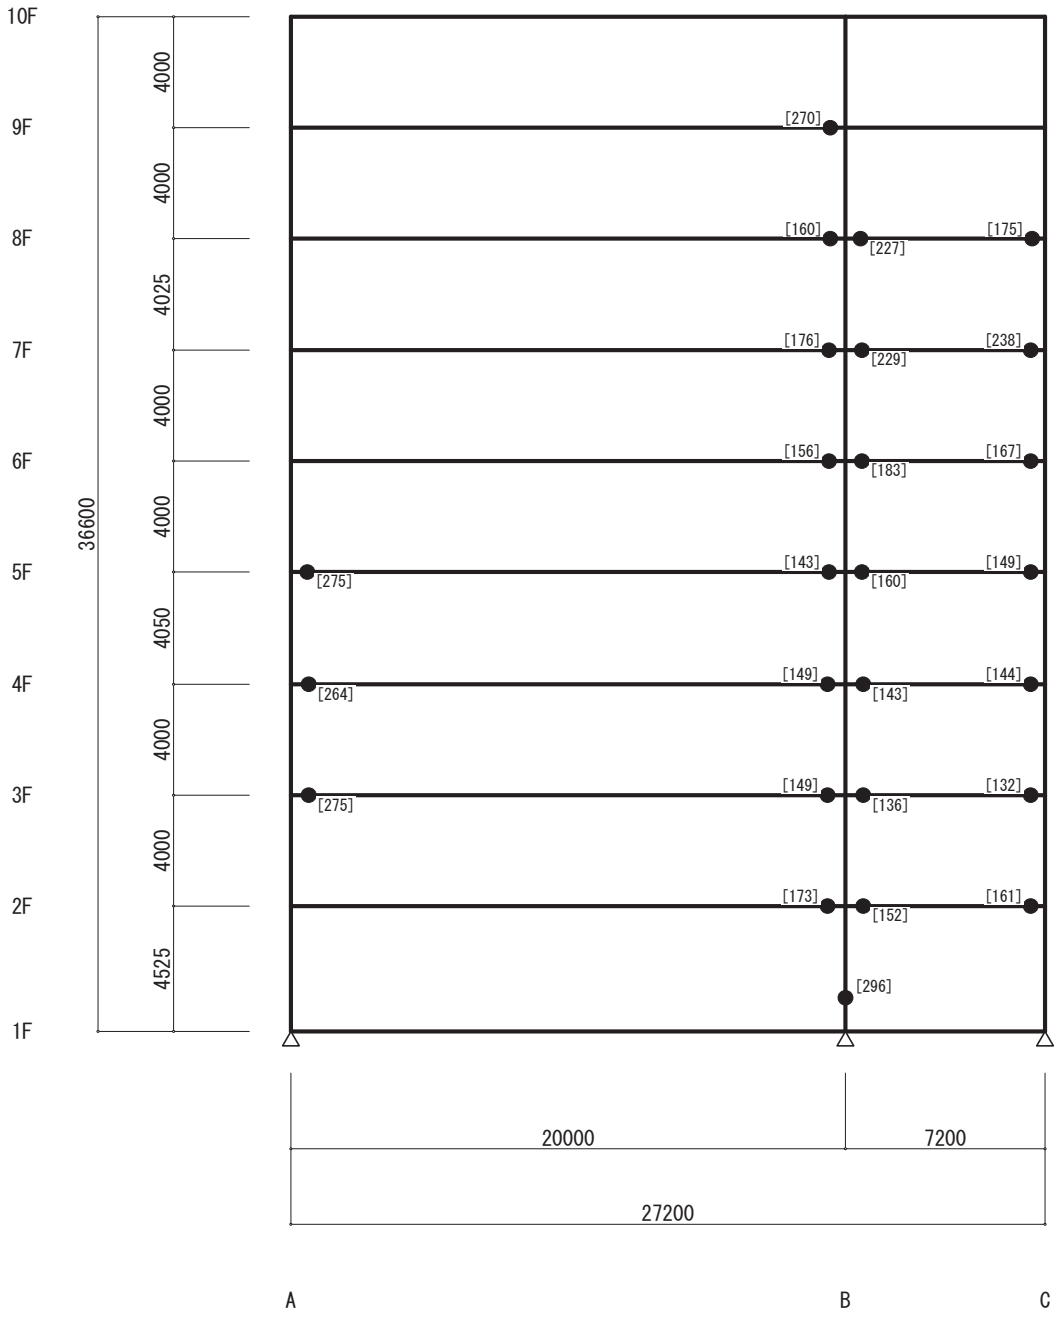


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

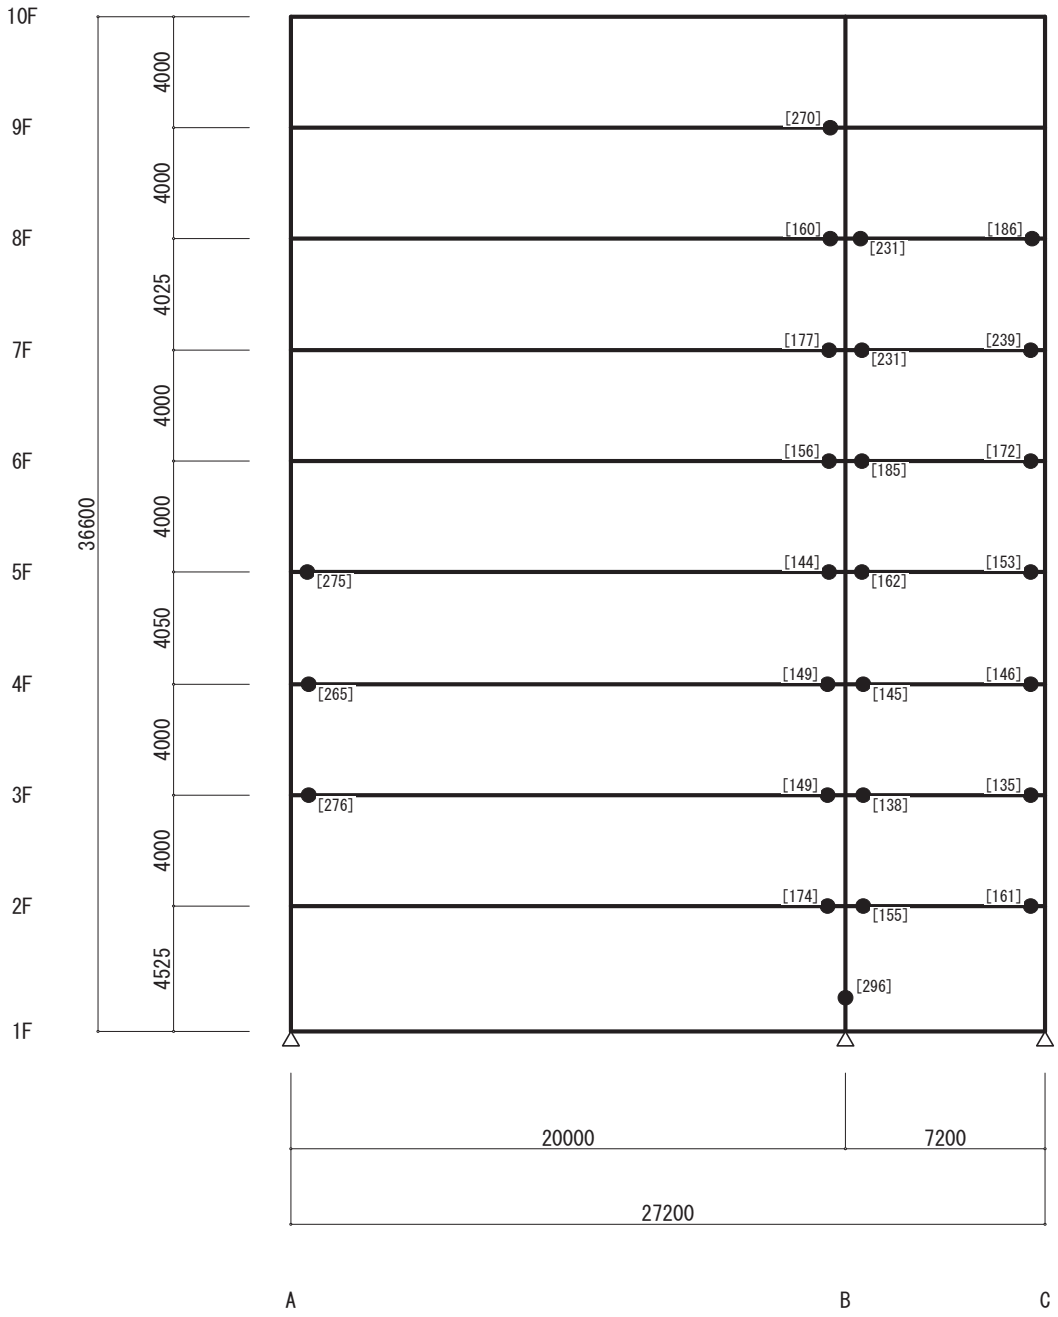


5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

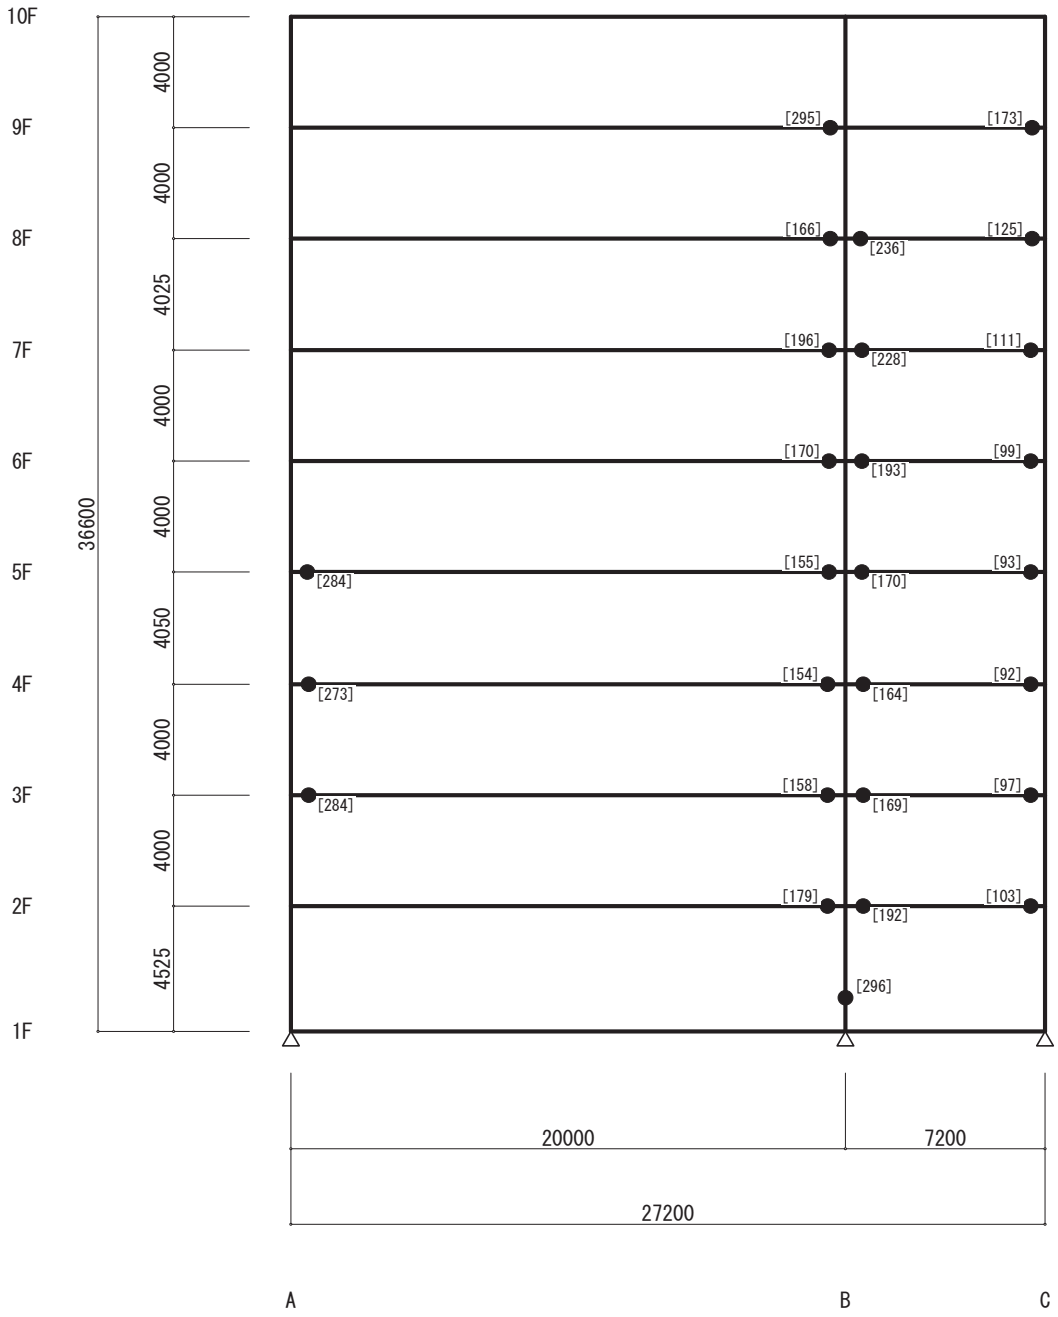


6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

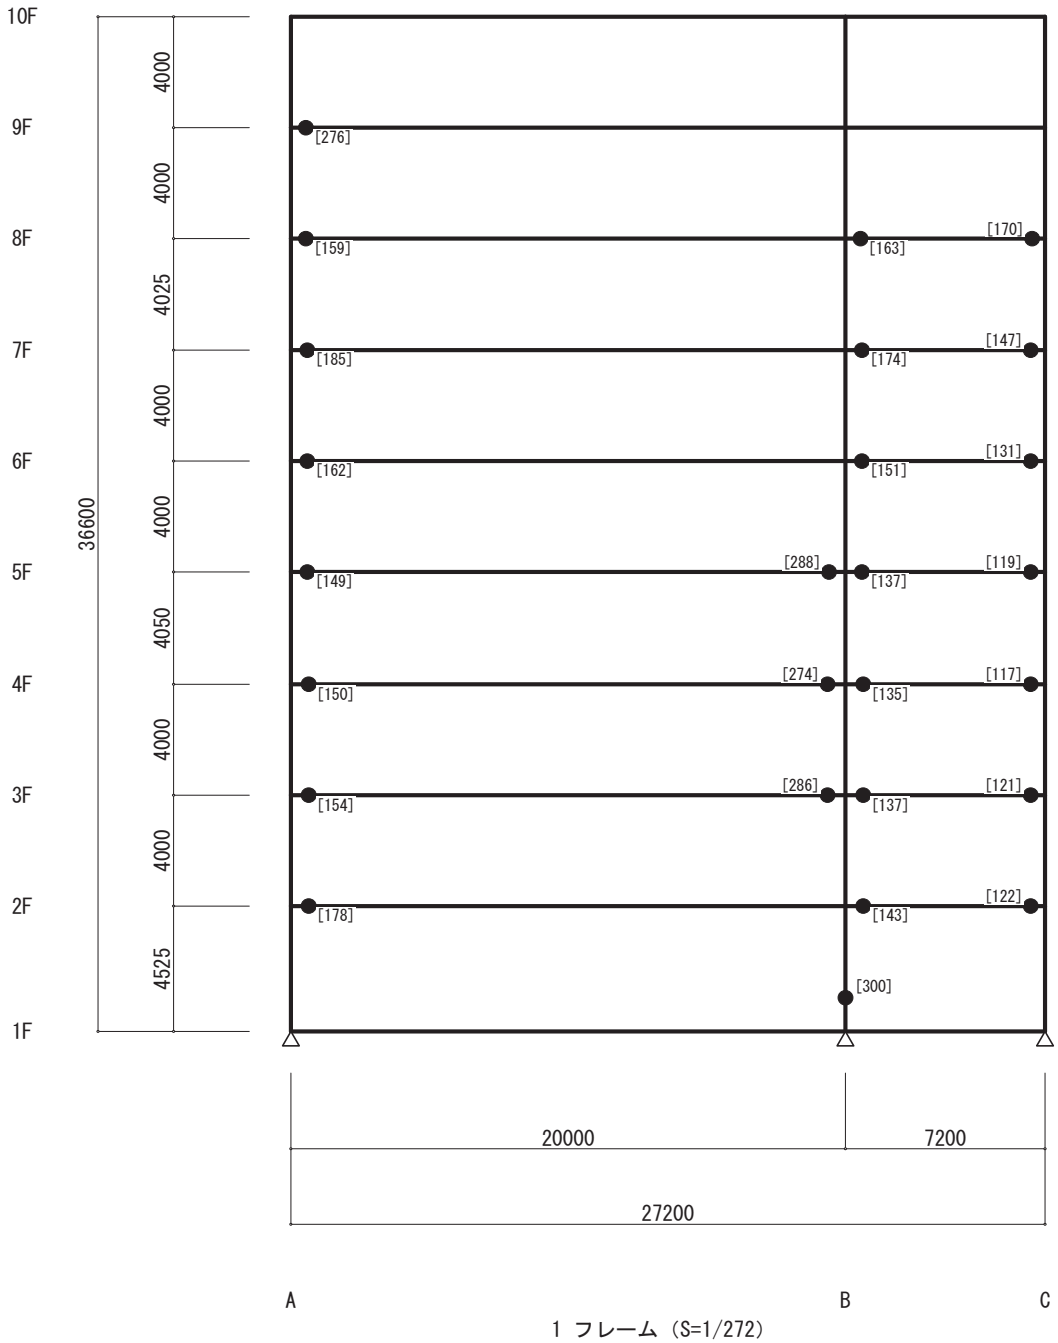


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

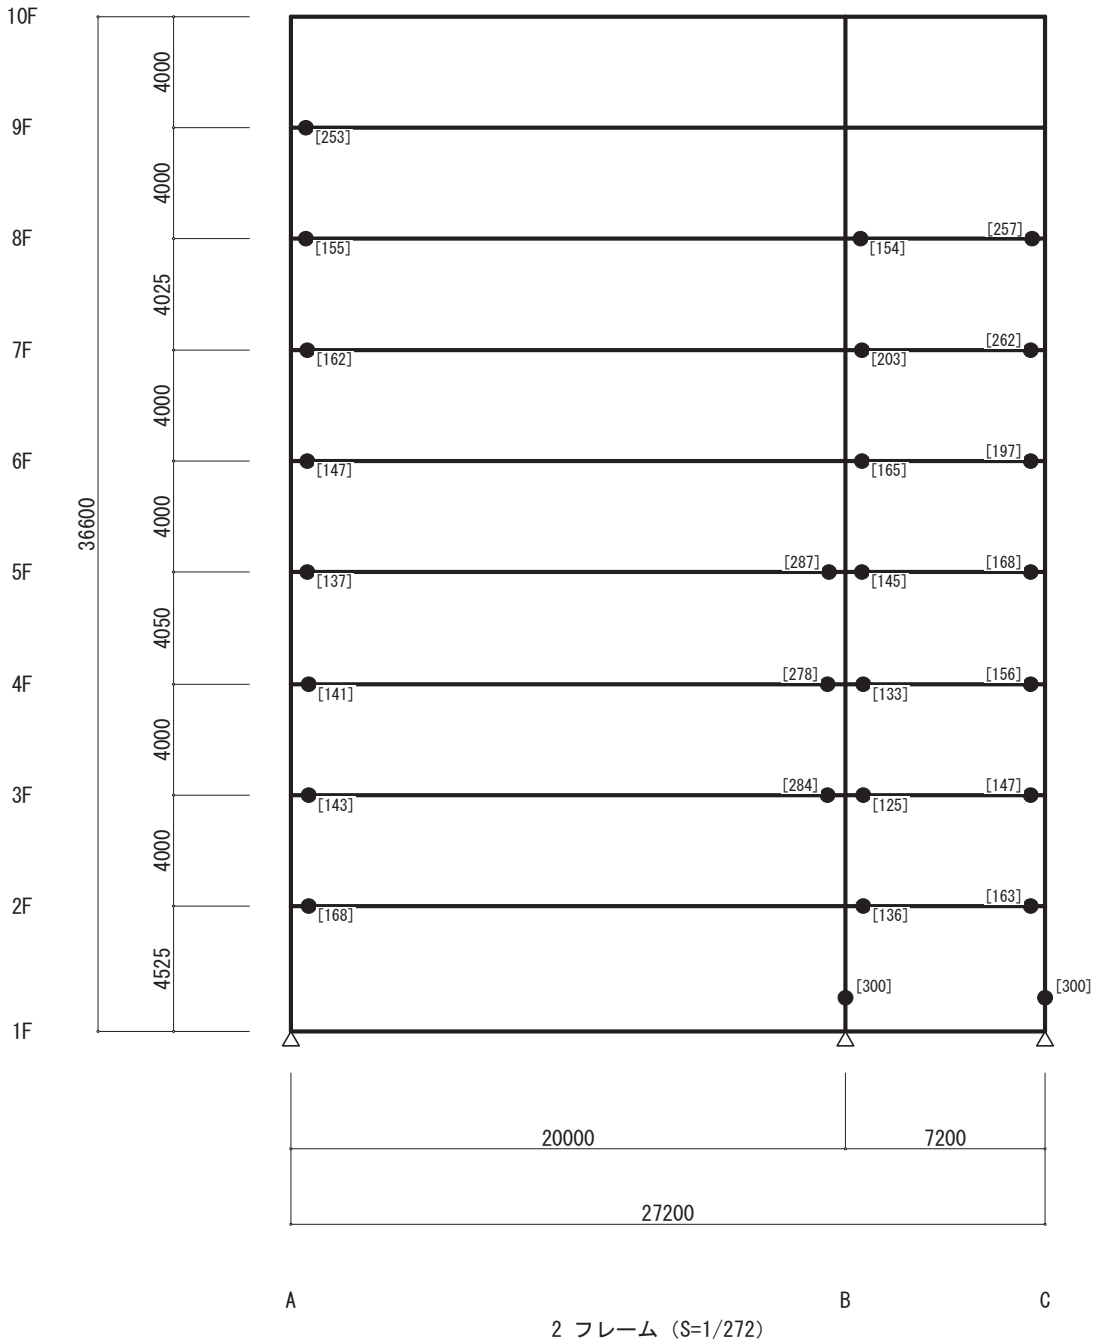


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

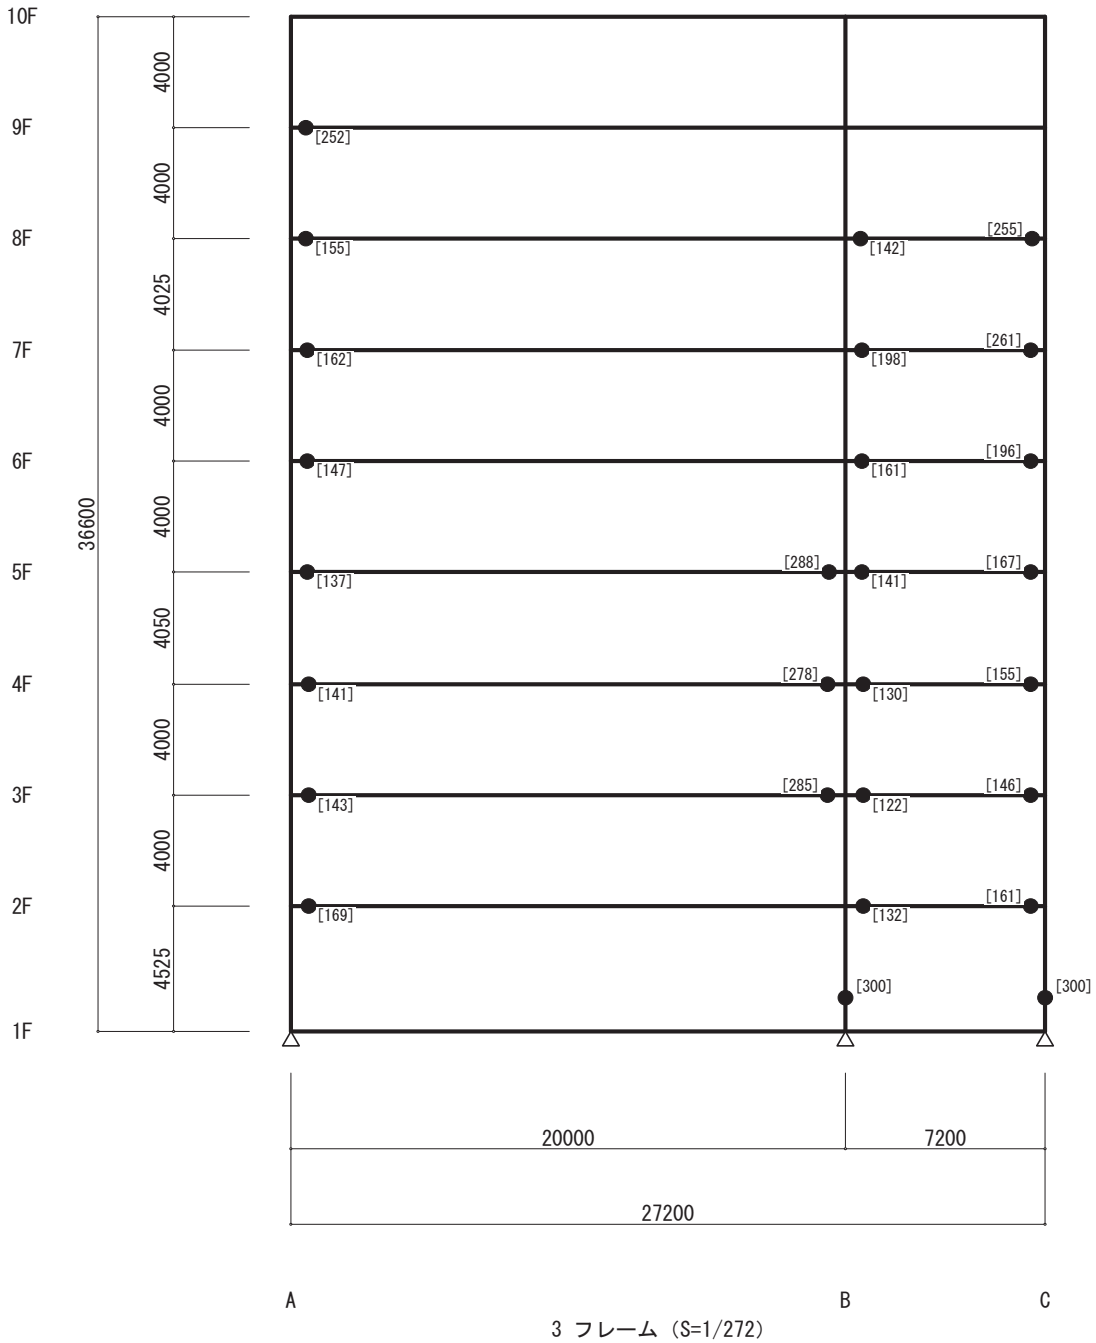


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

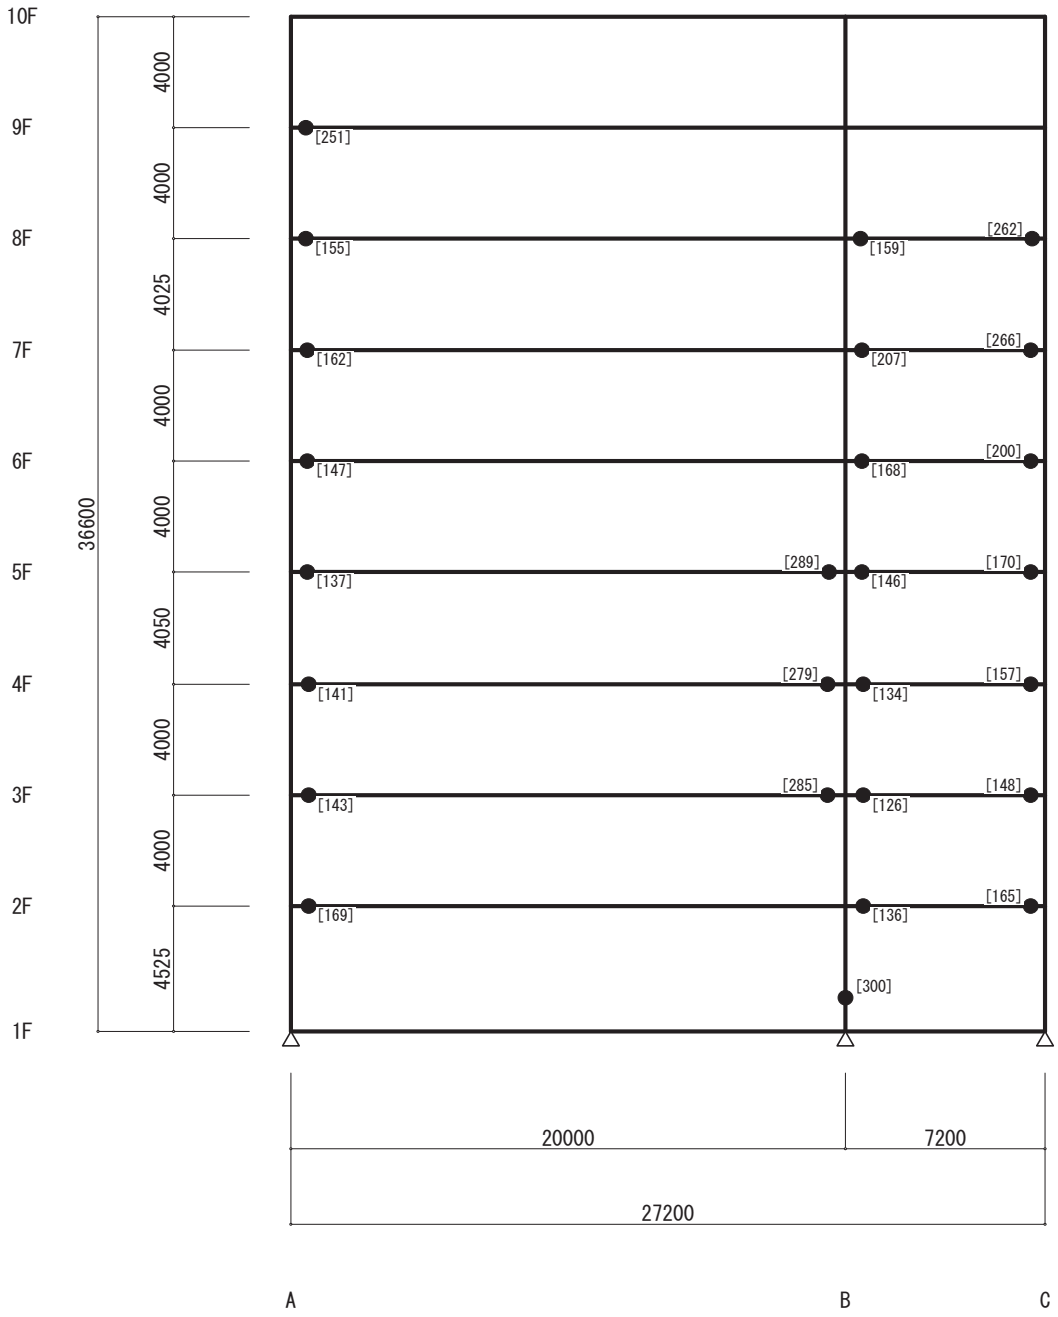


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

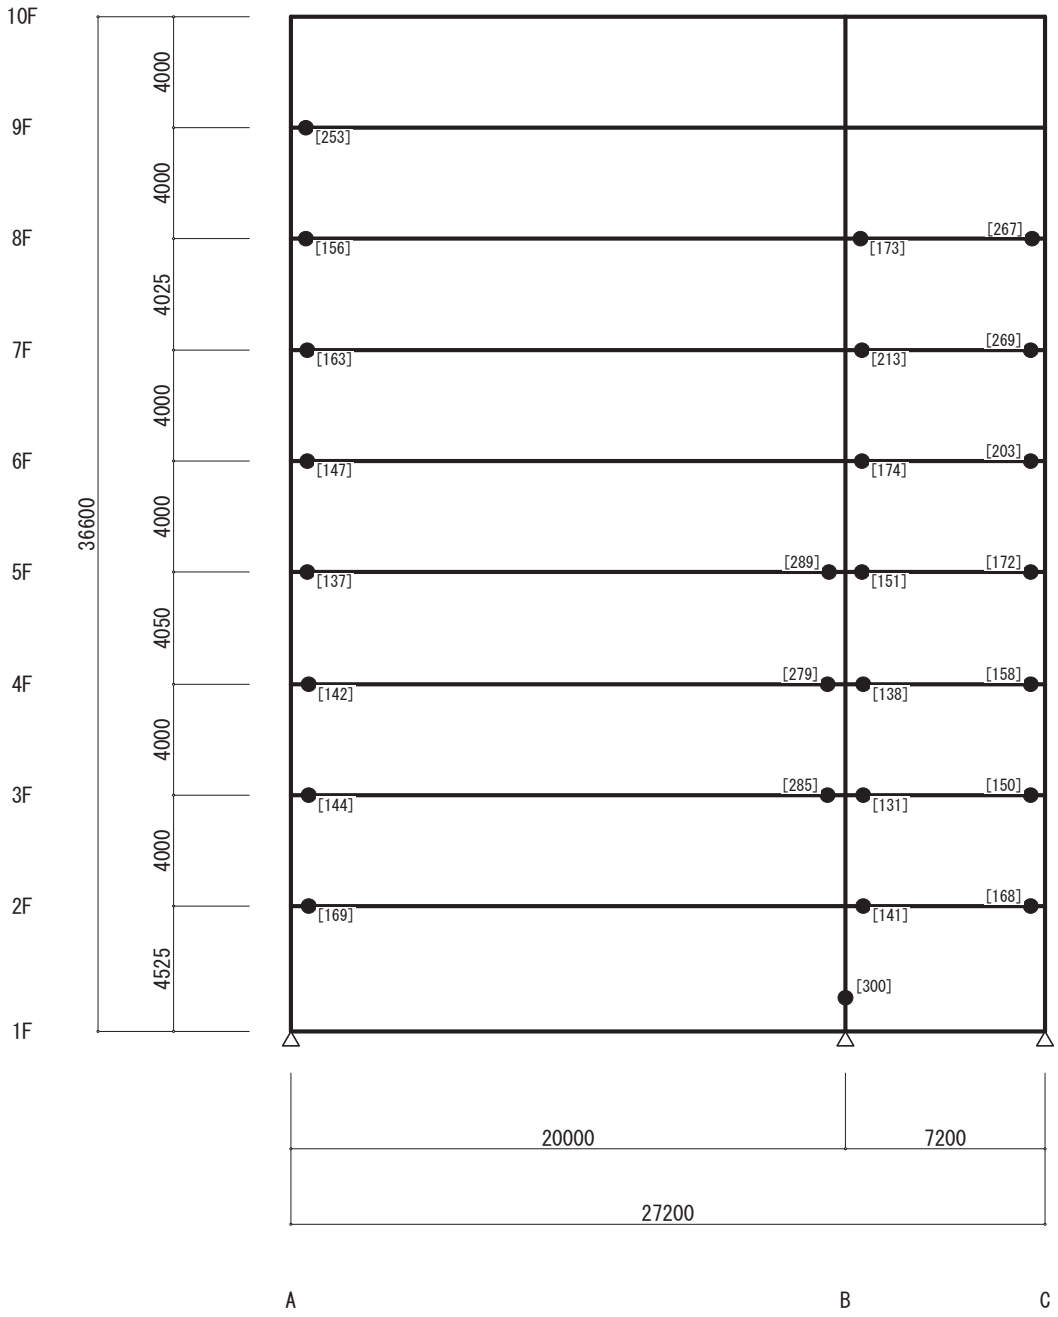

5 フレーム（S=1/272）


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

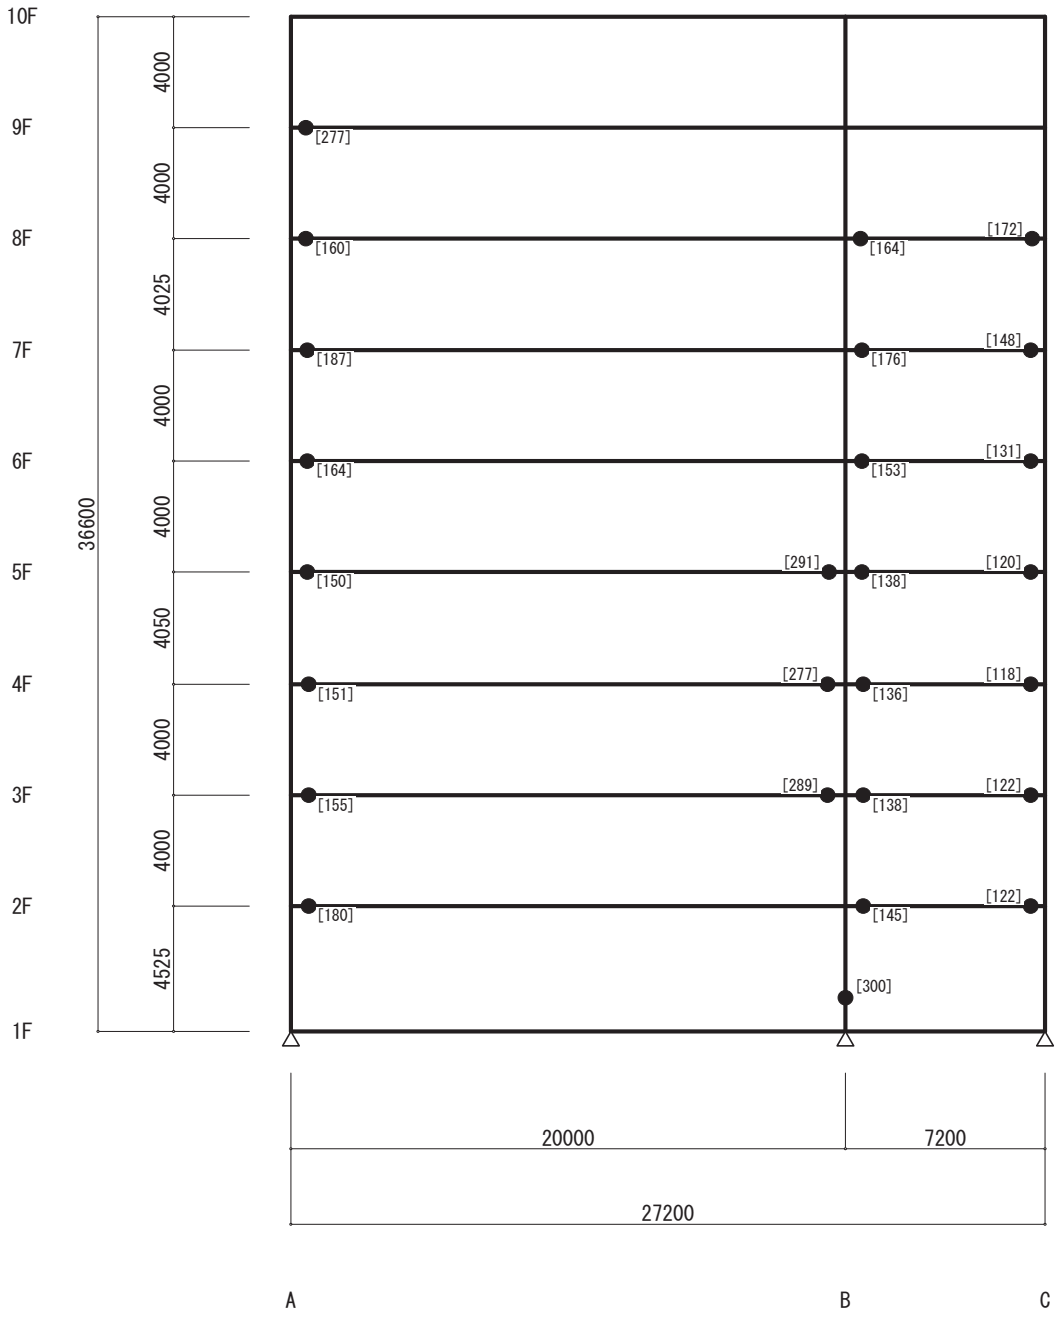

6 フレーム（S=1/272）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

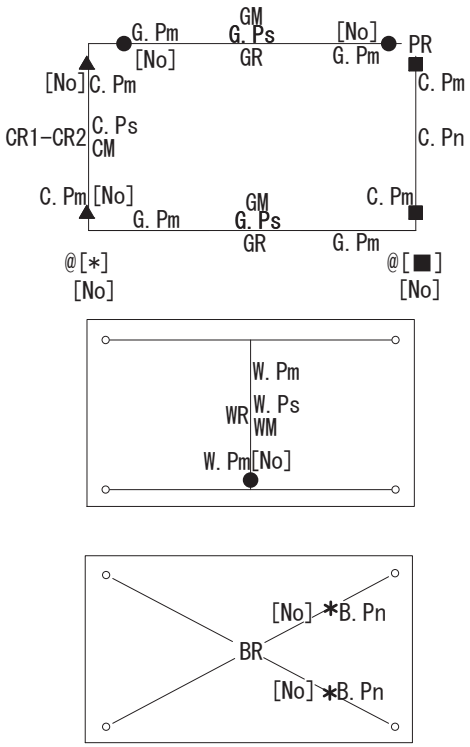

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

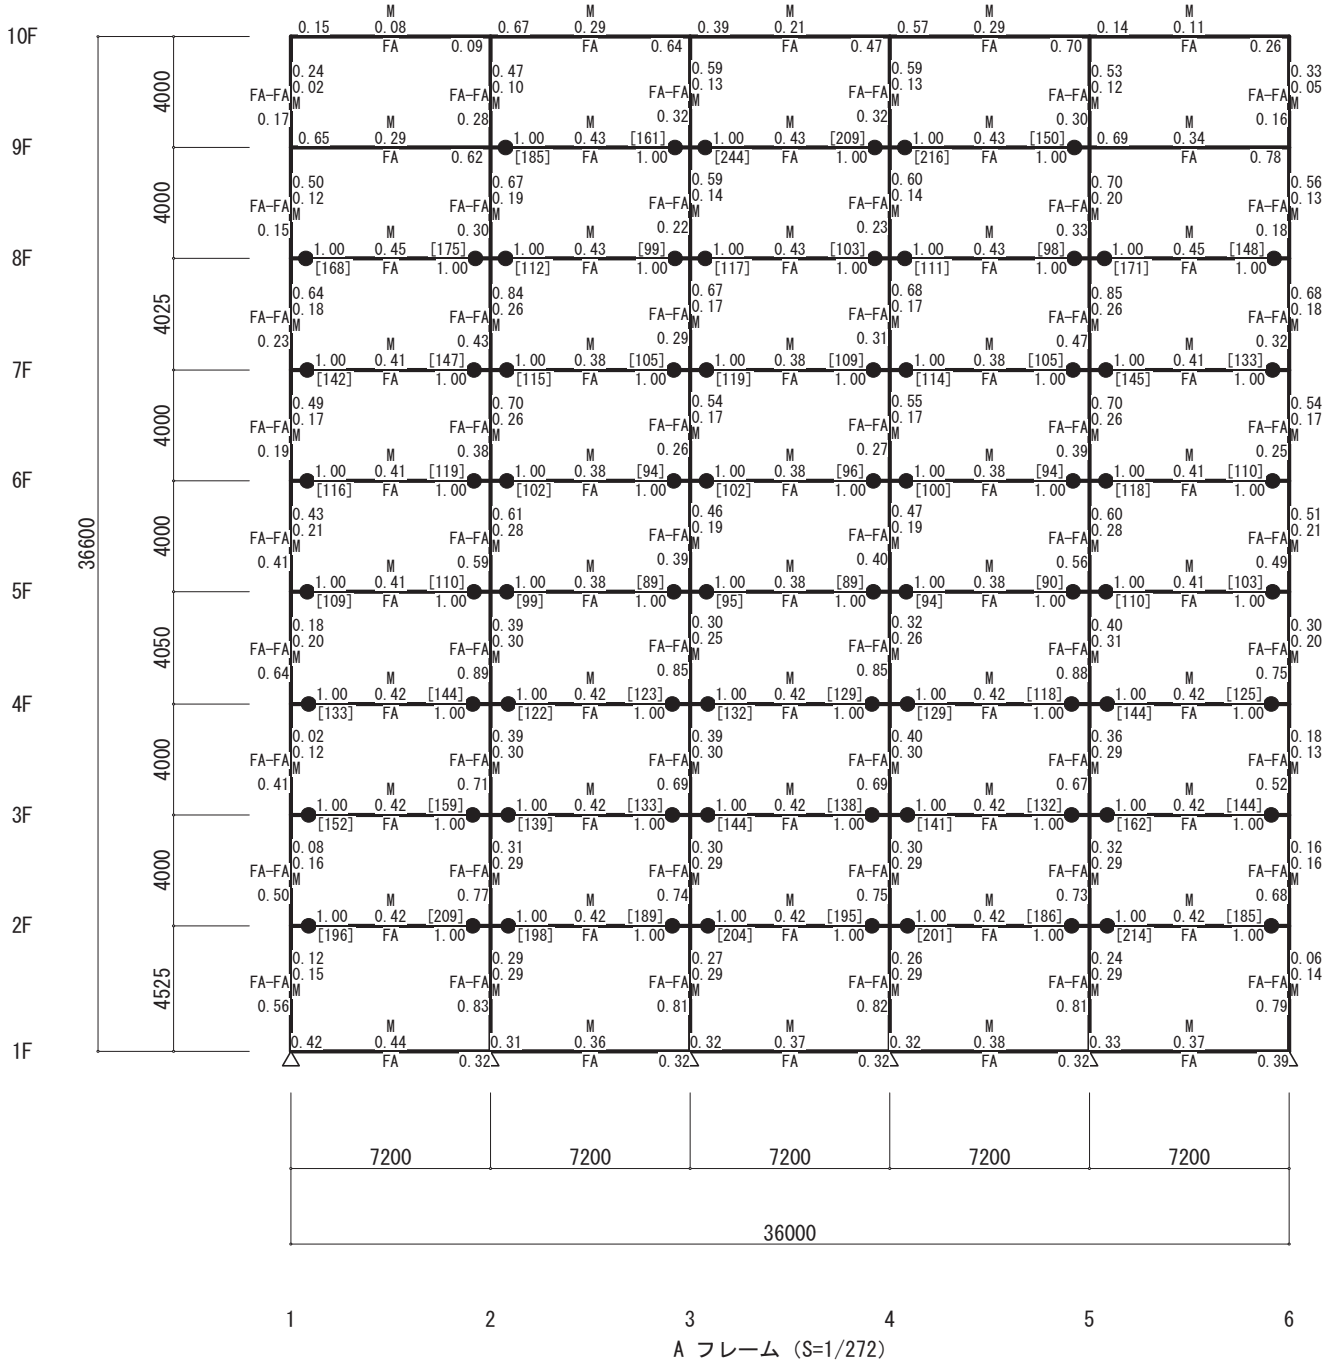


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

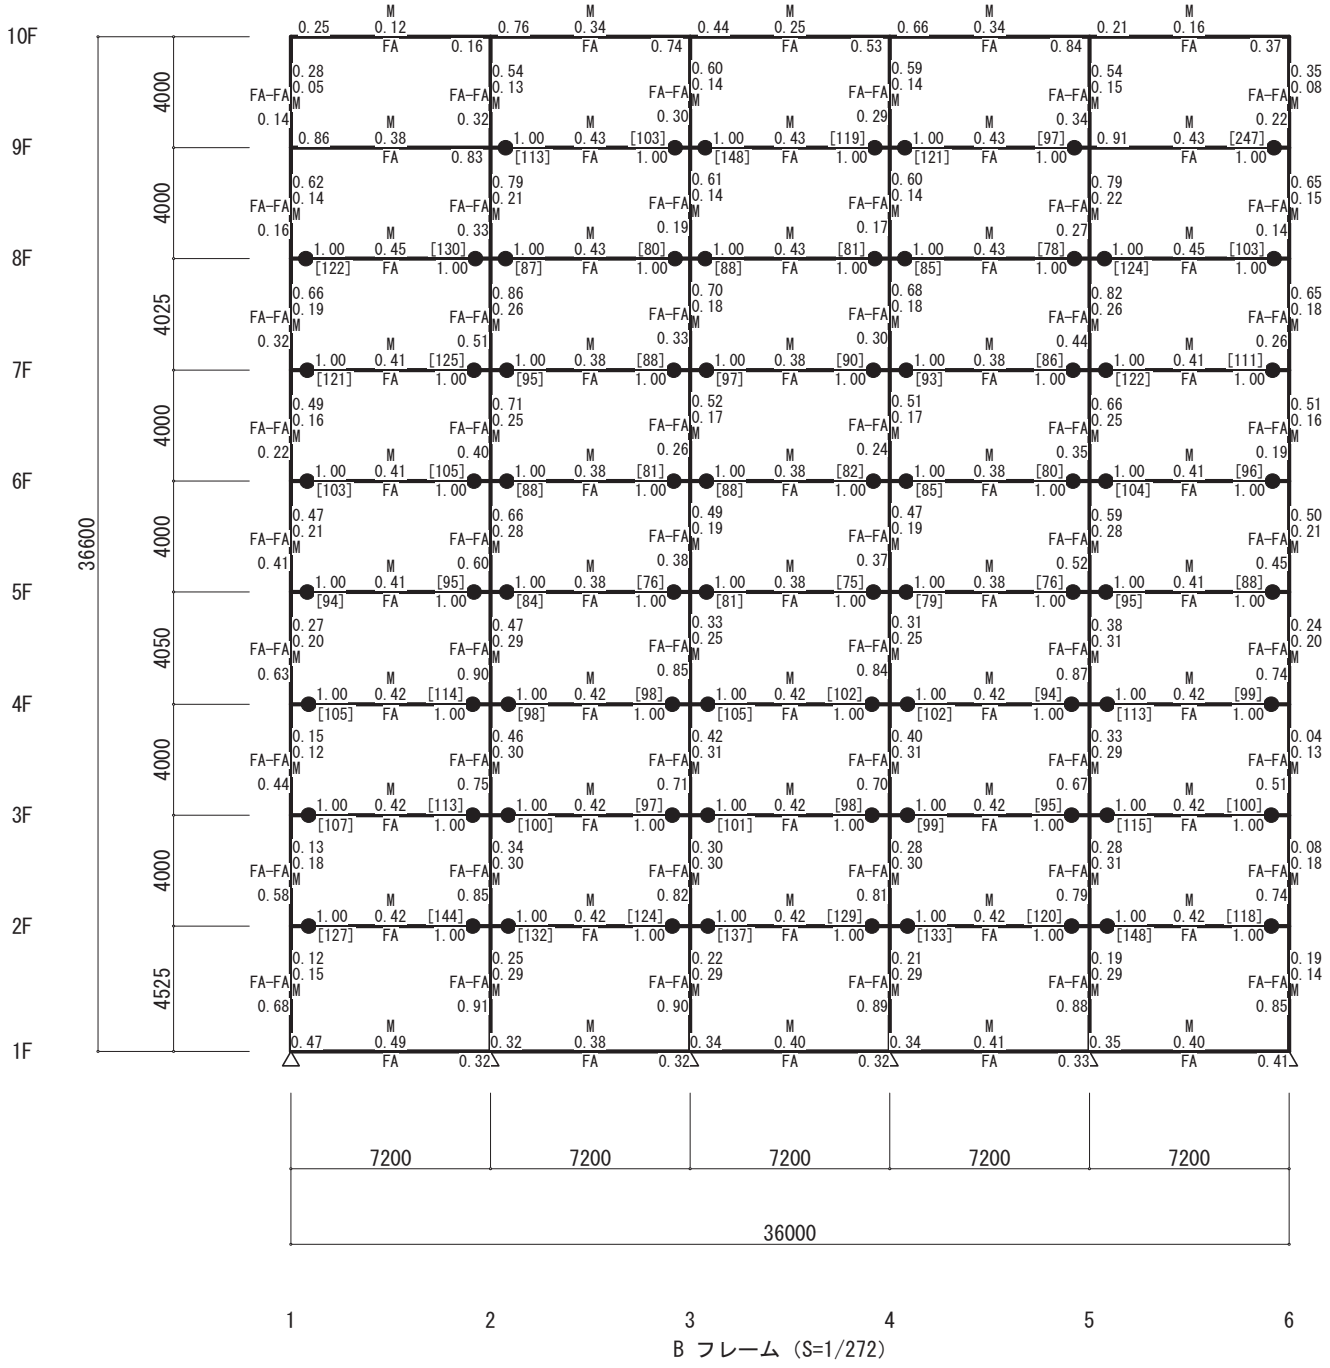


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

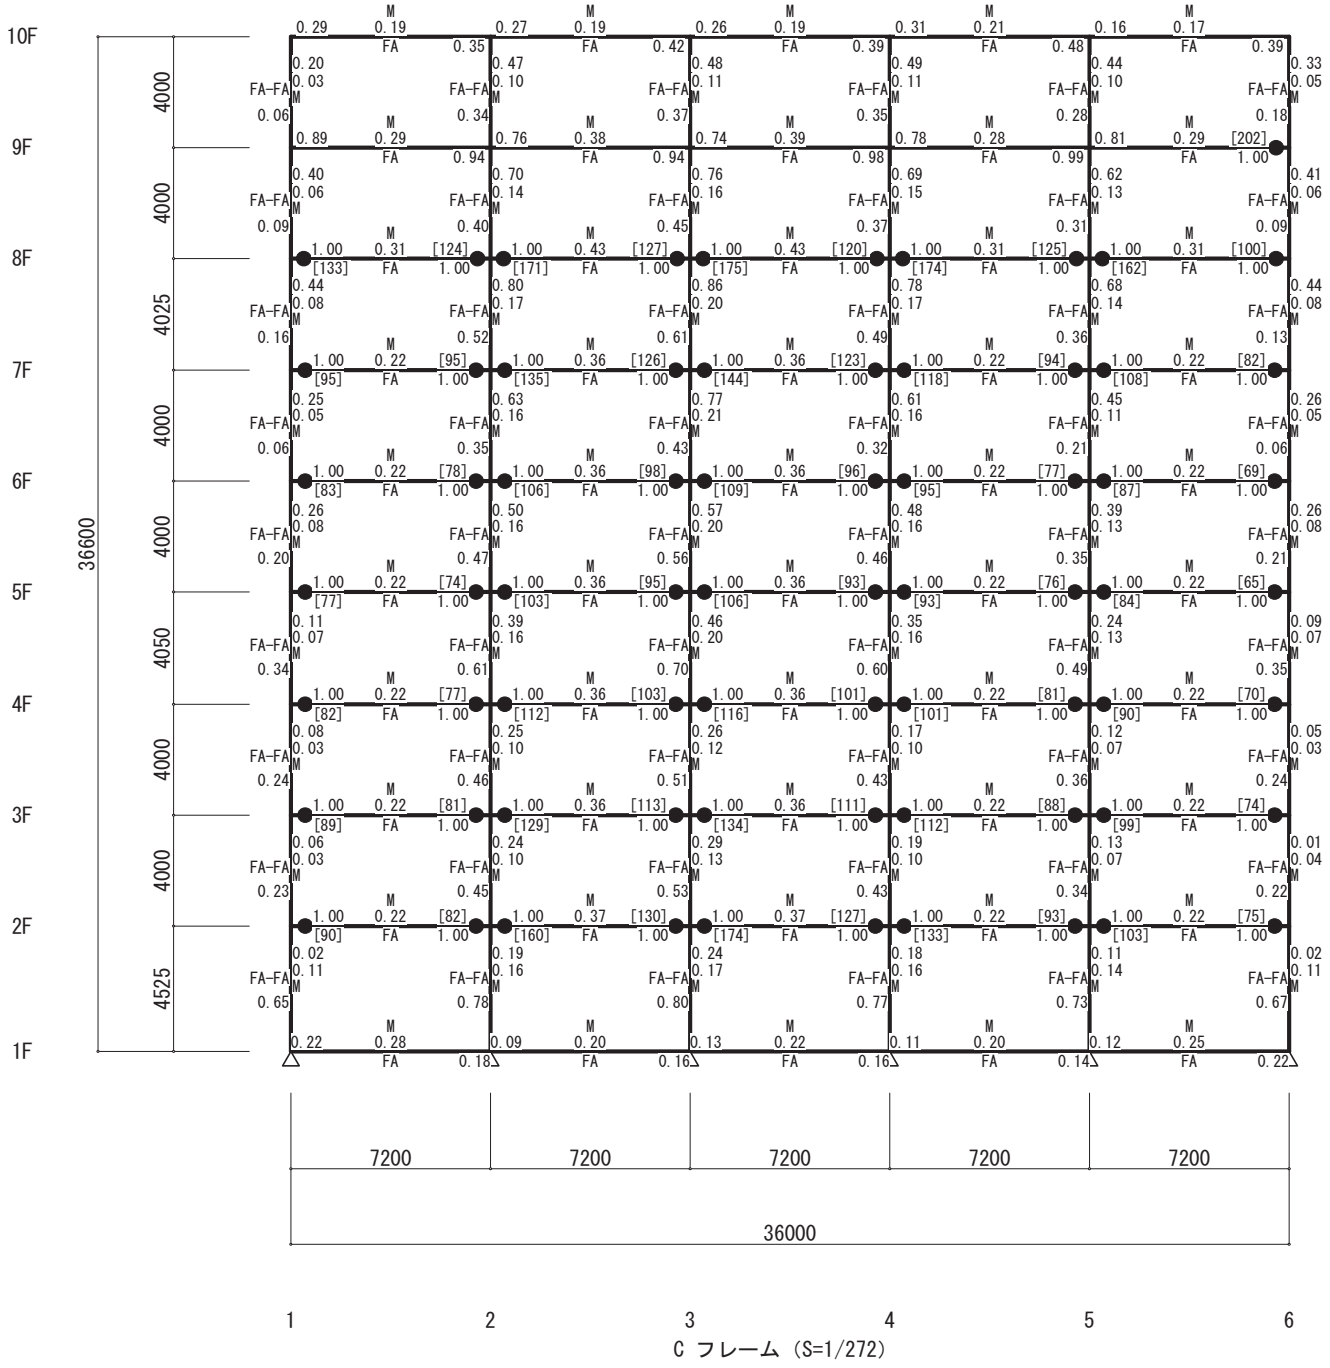


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

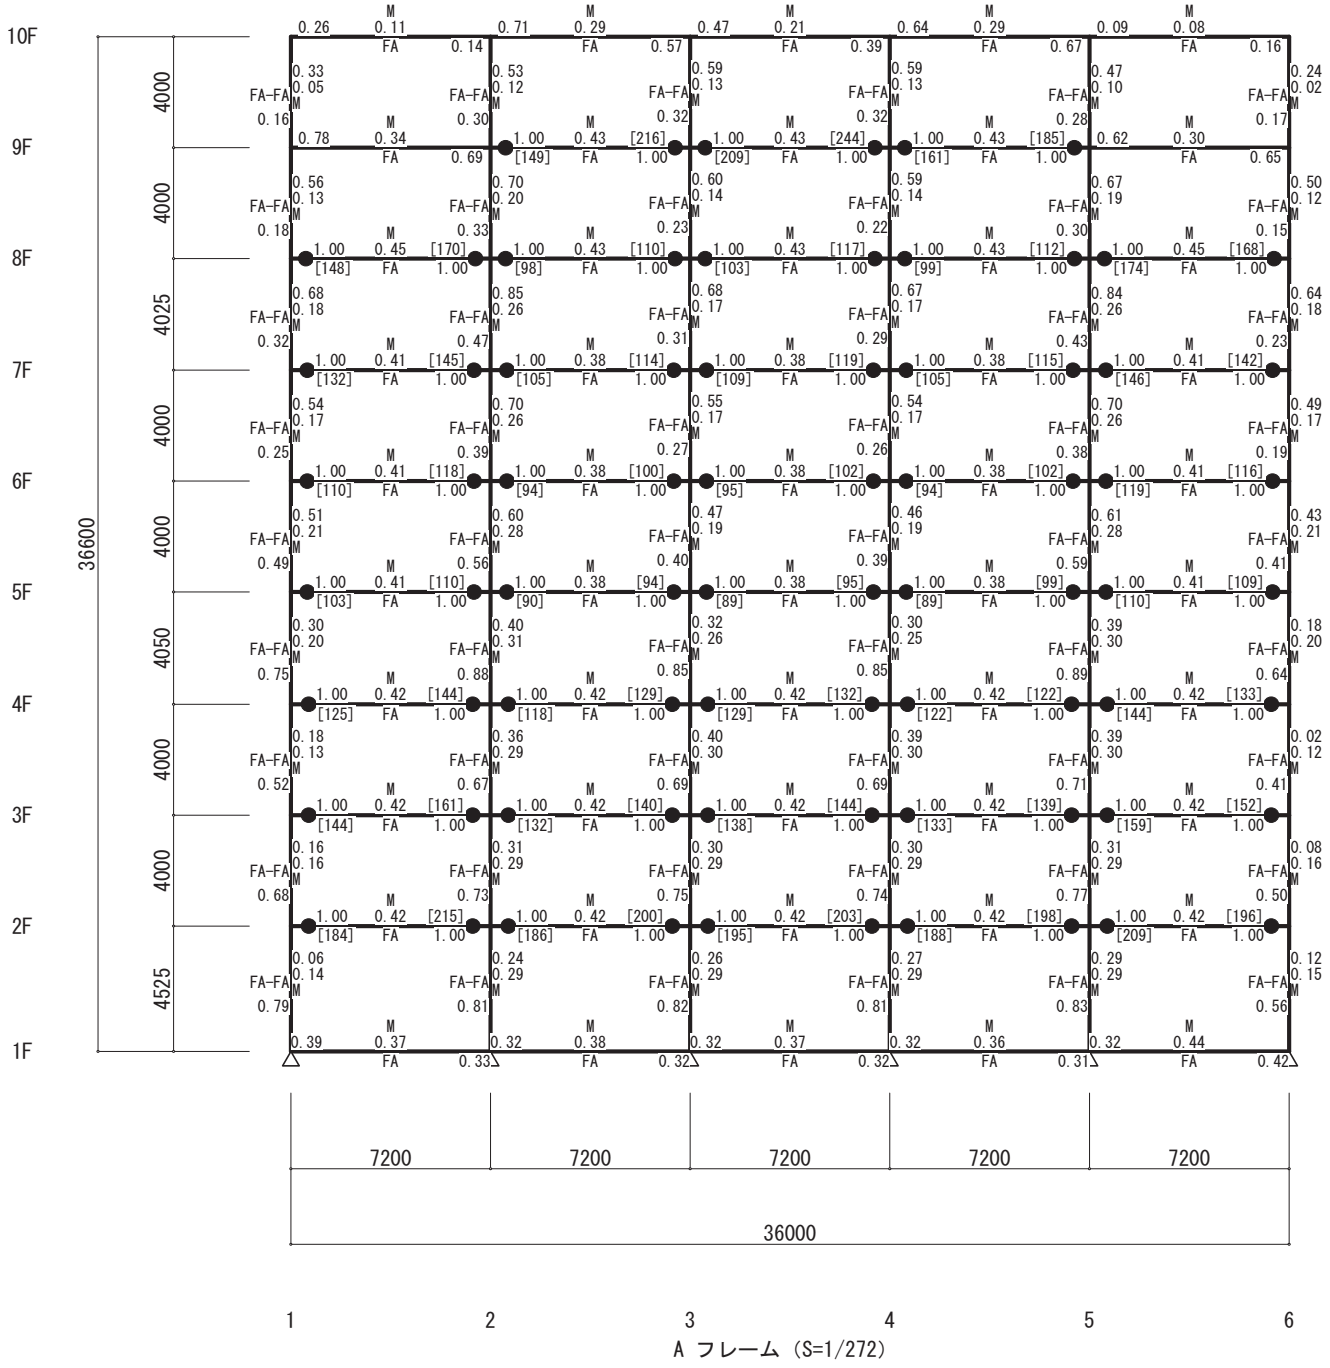


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

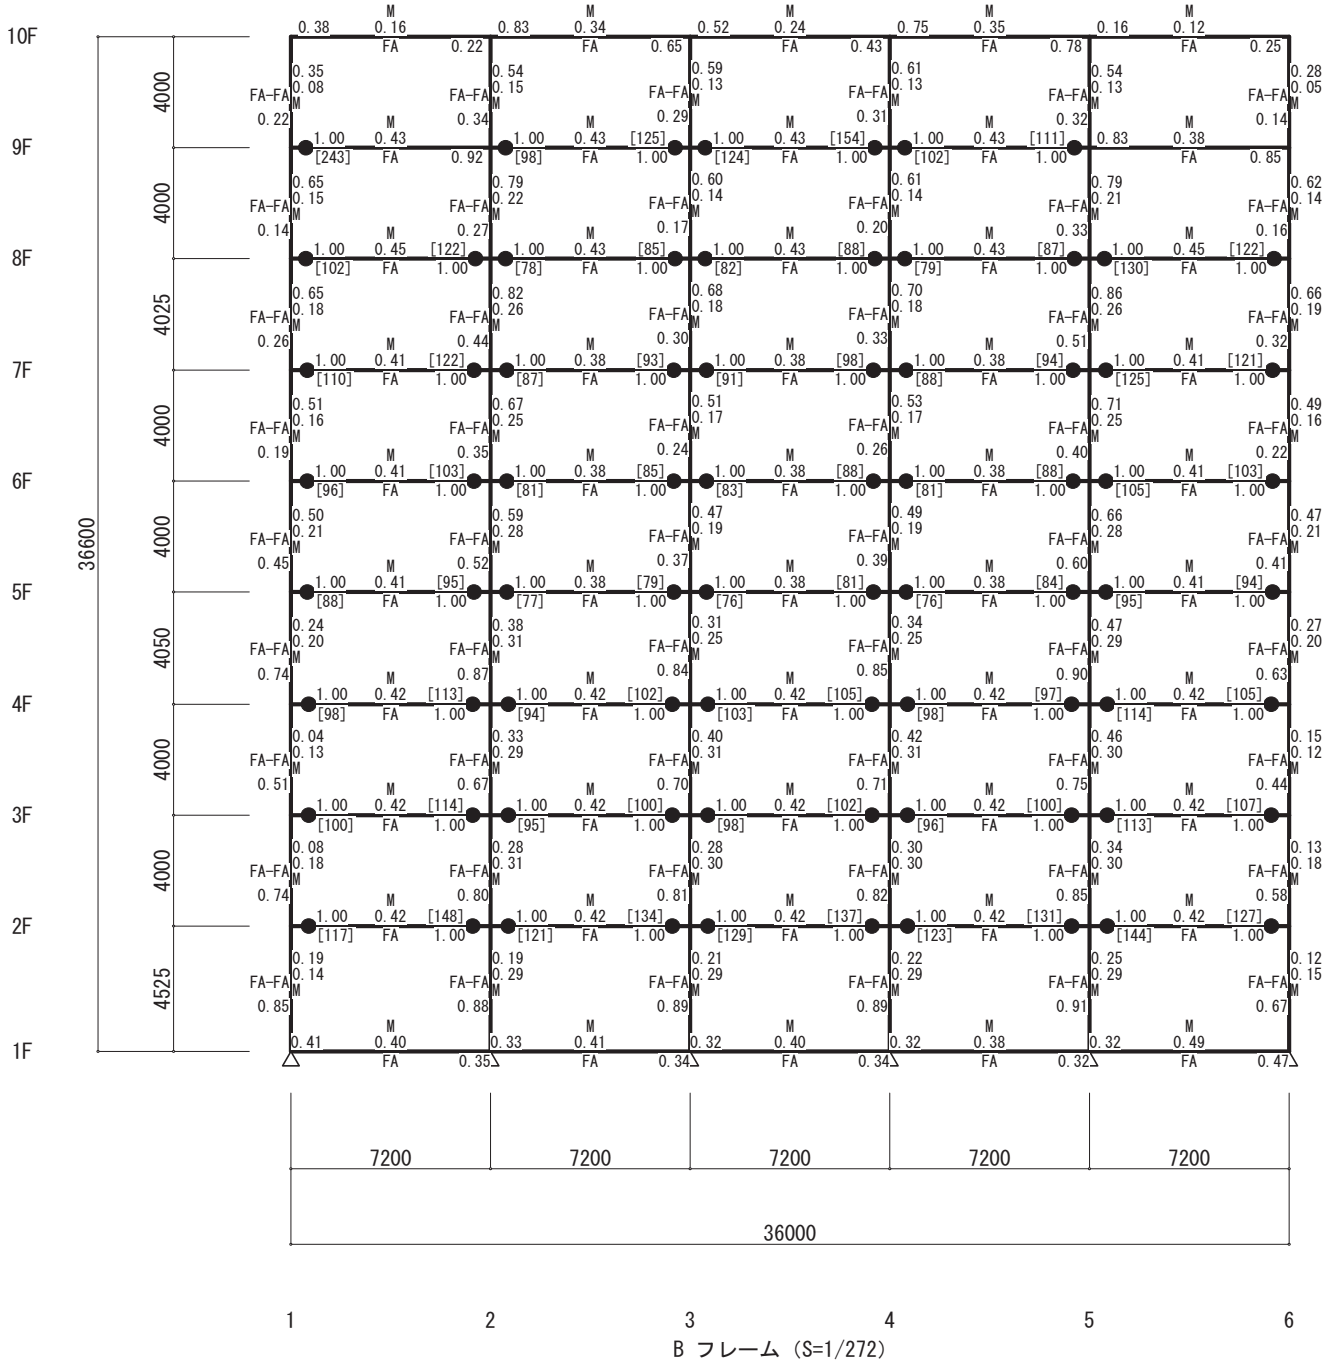

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

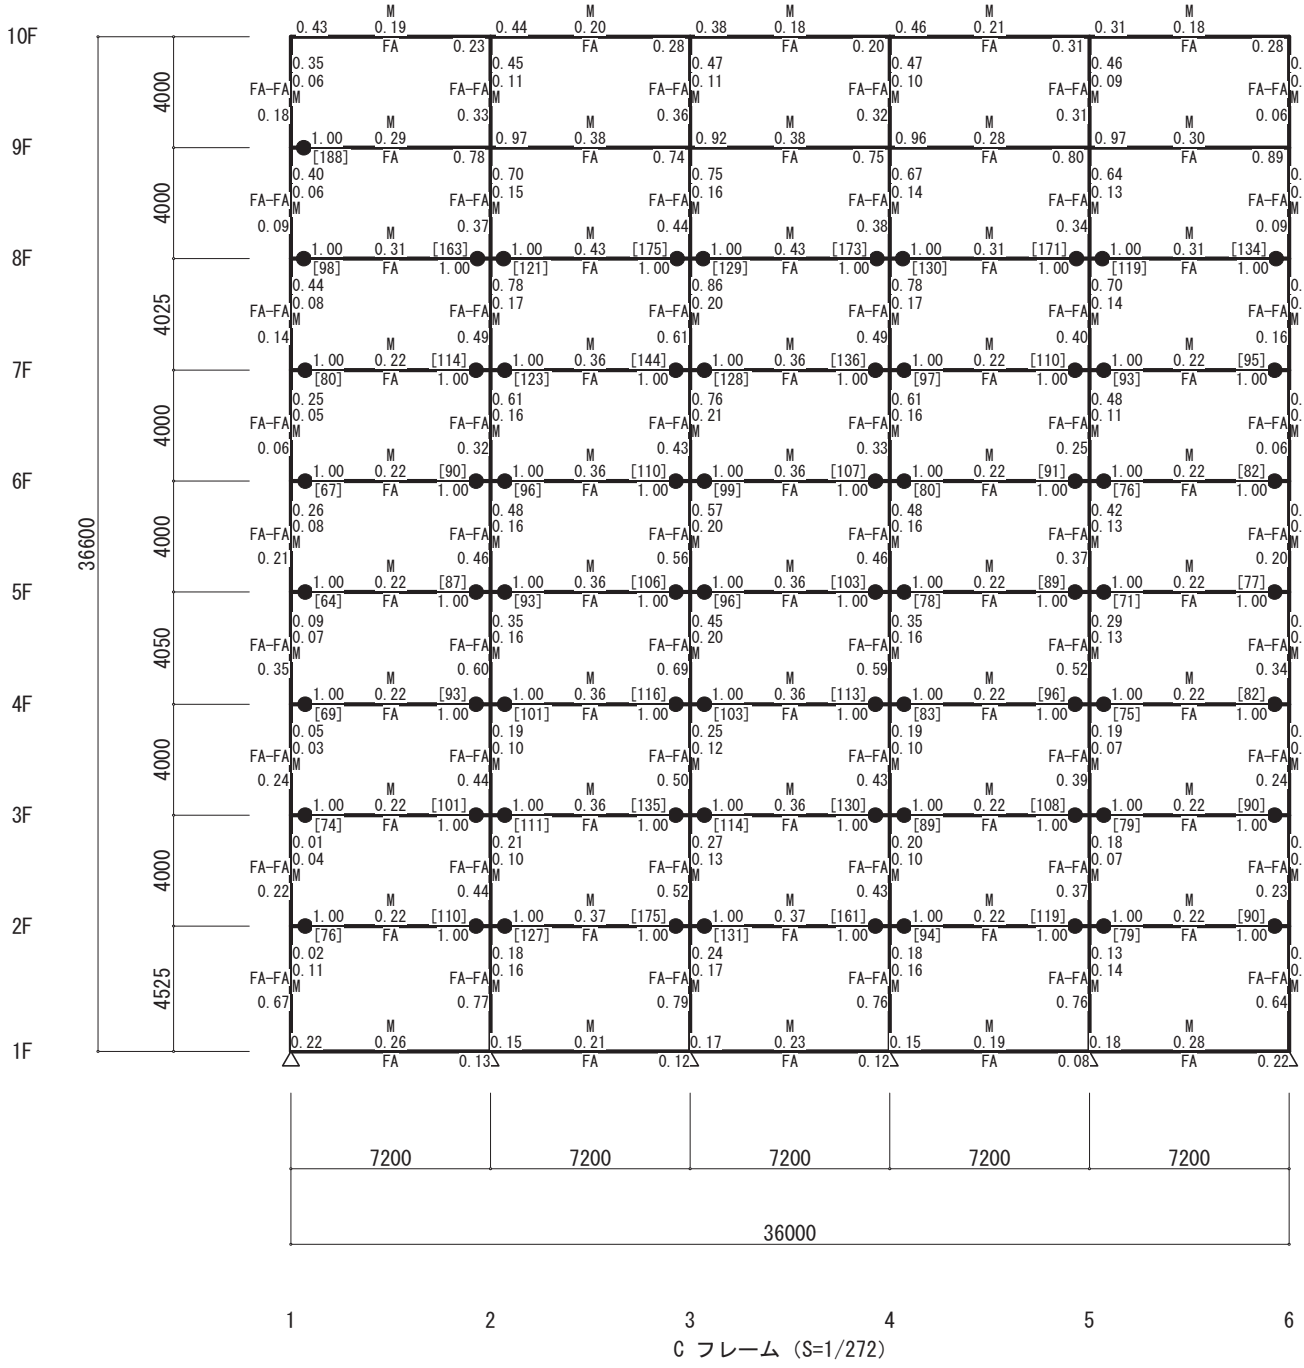


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

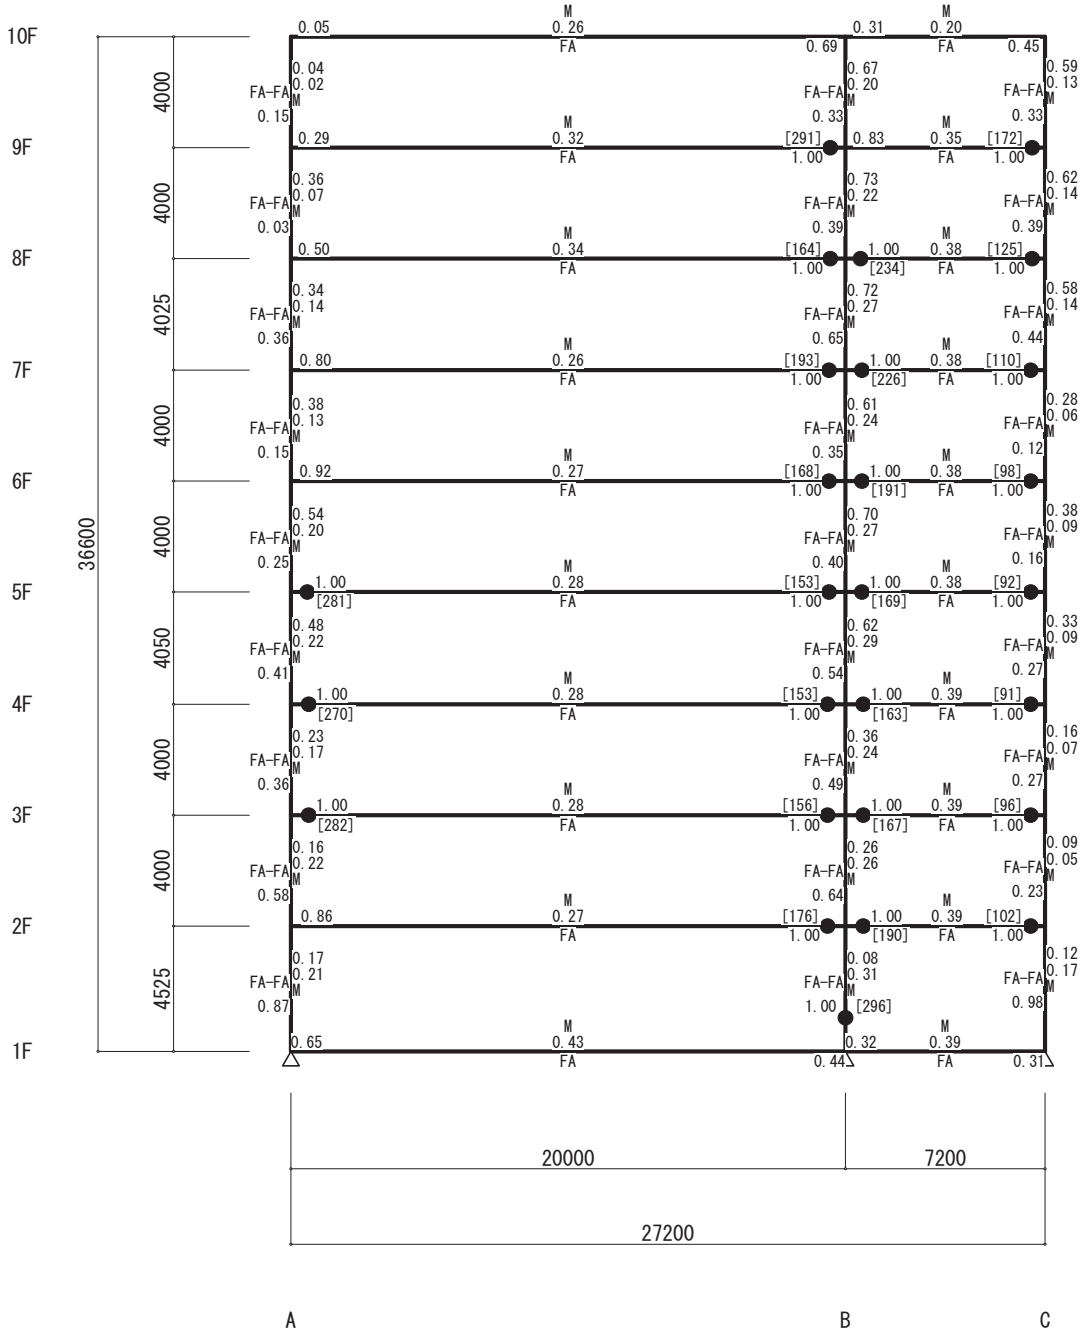


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

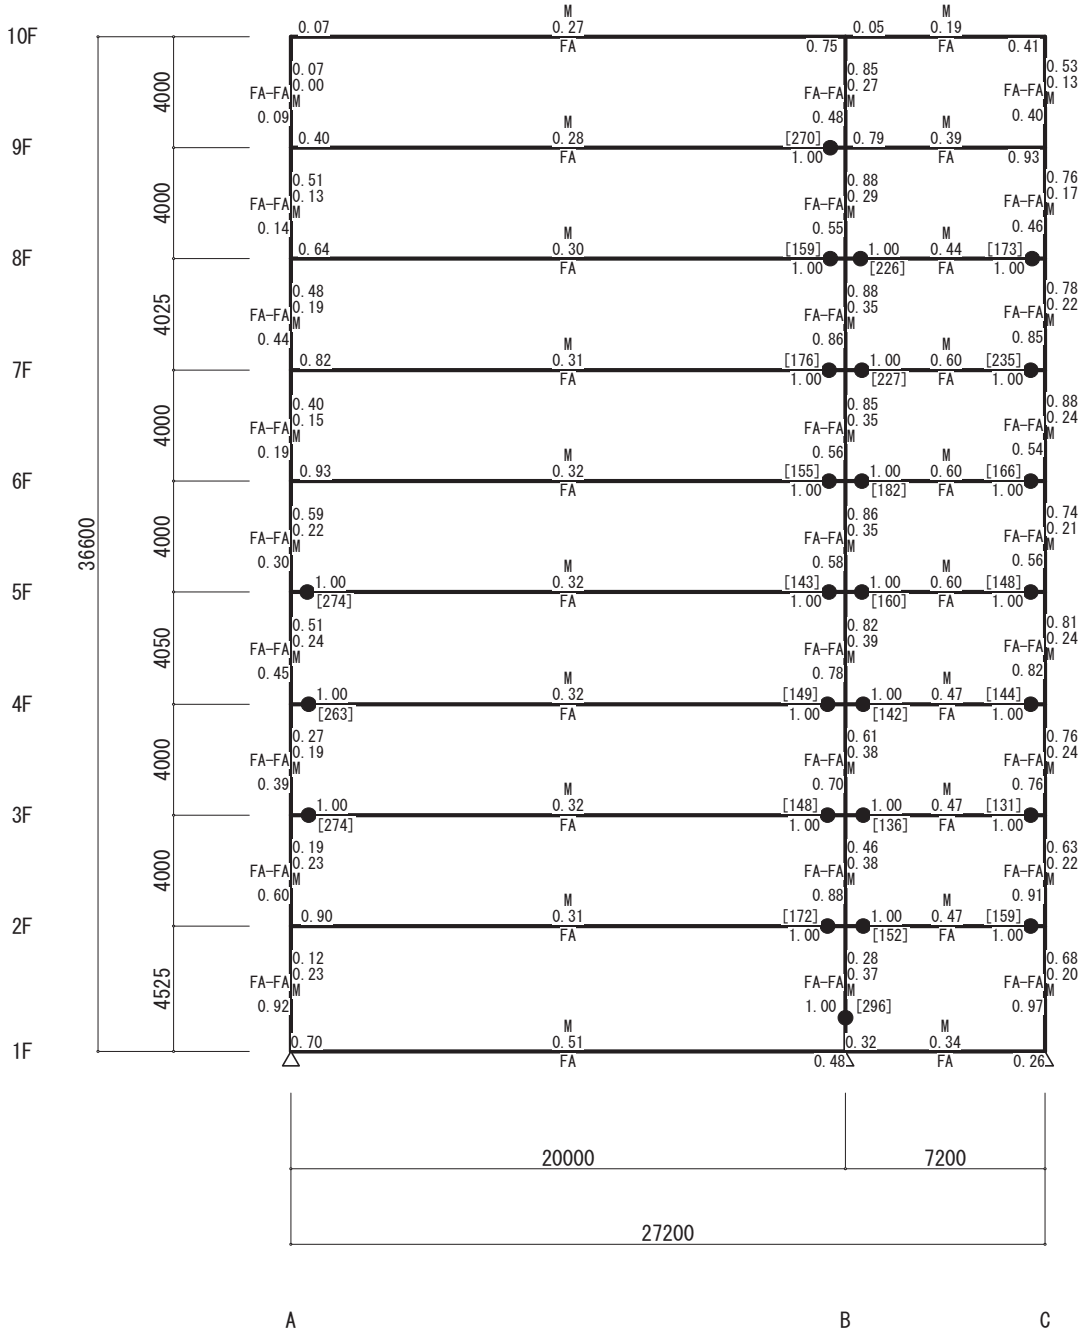


2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

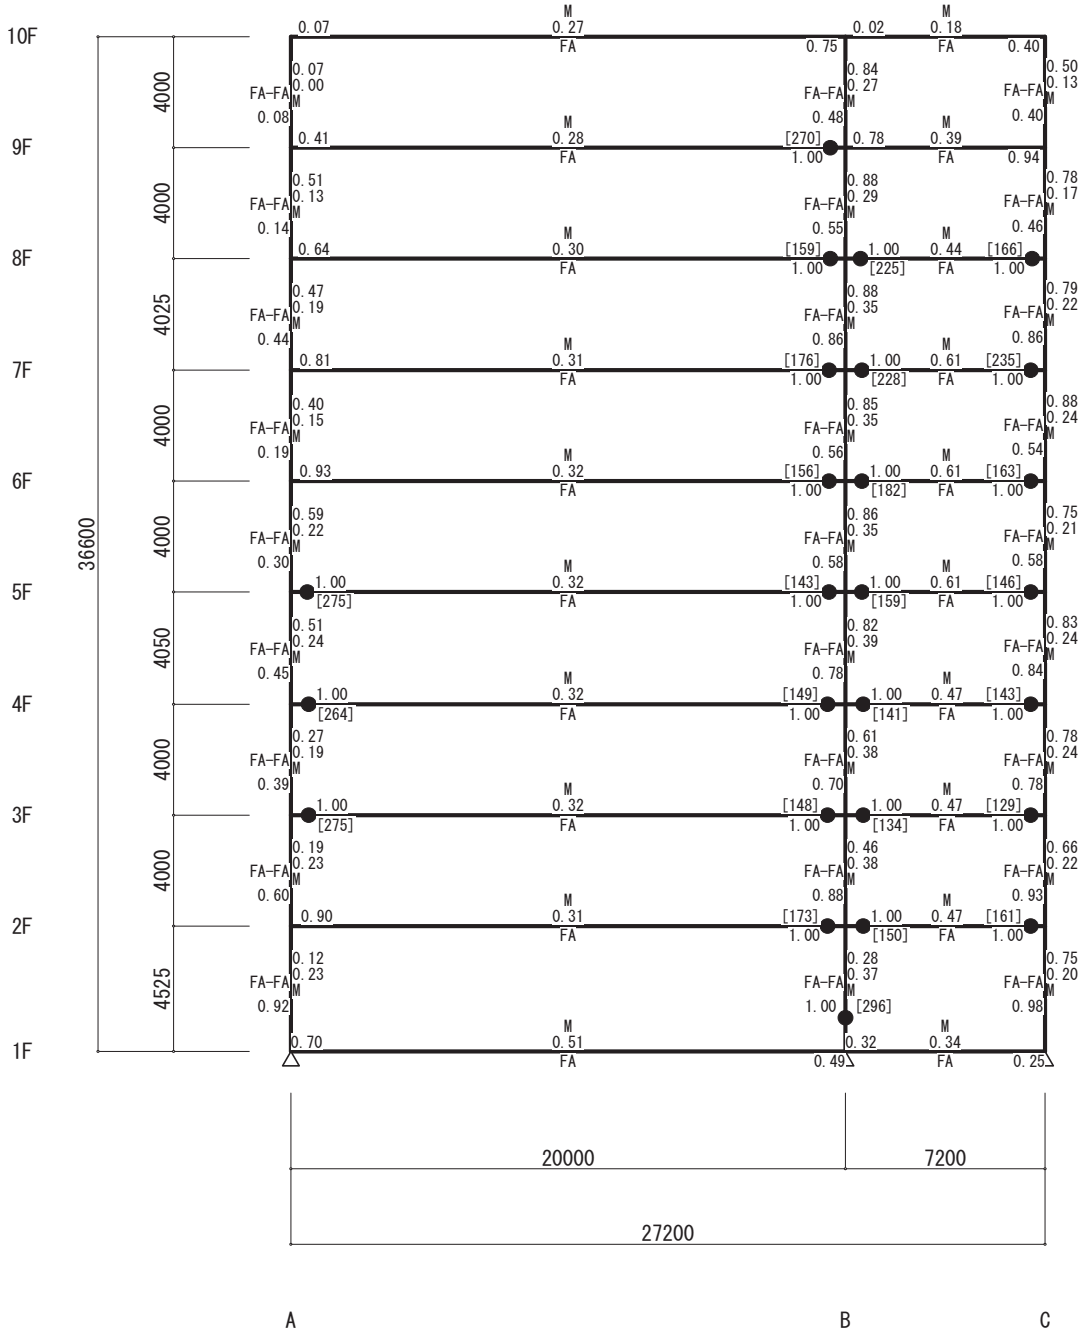


3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

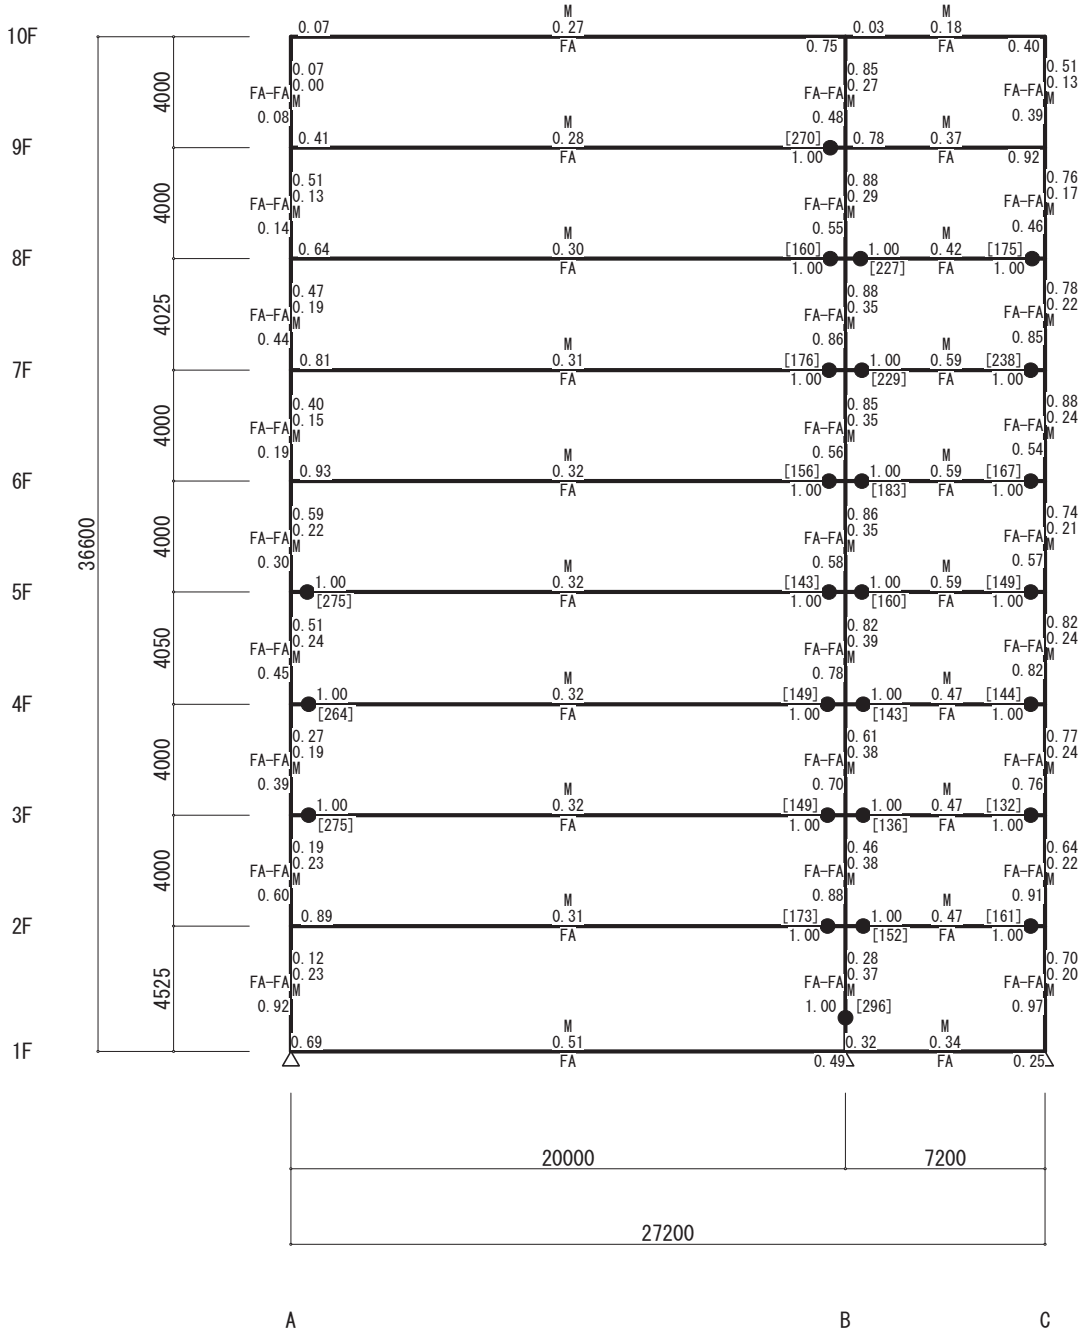


4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

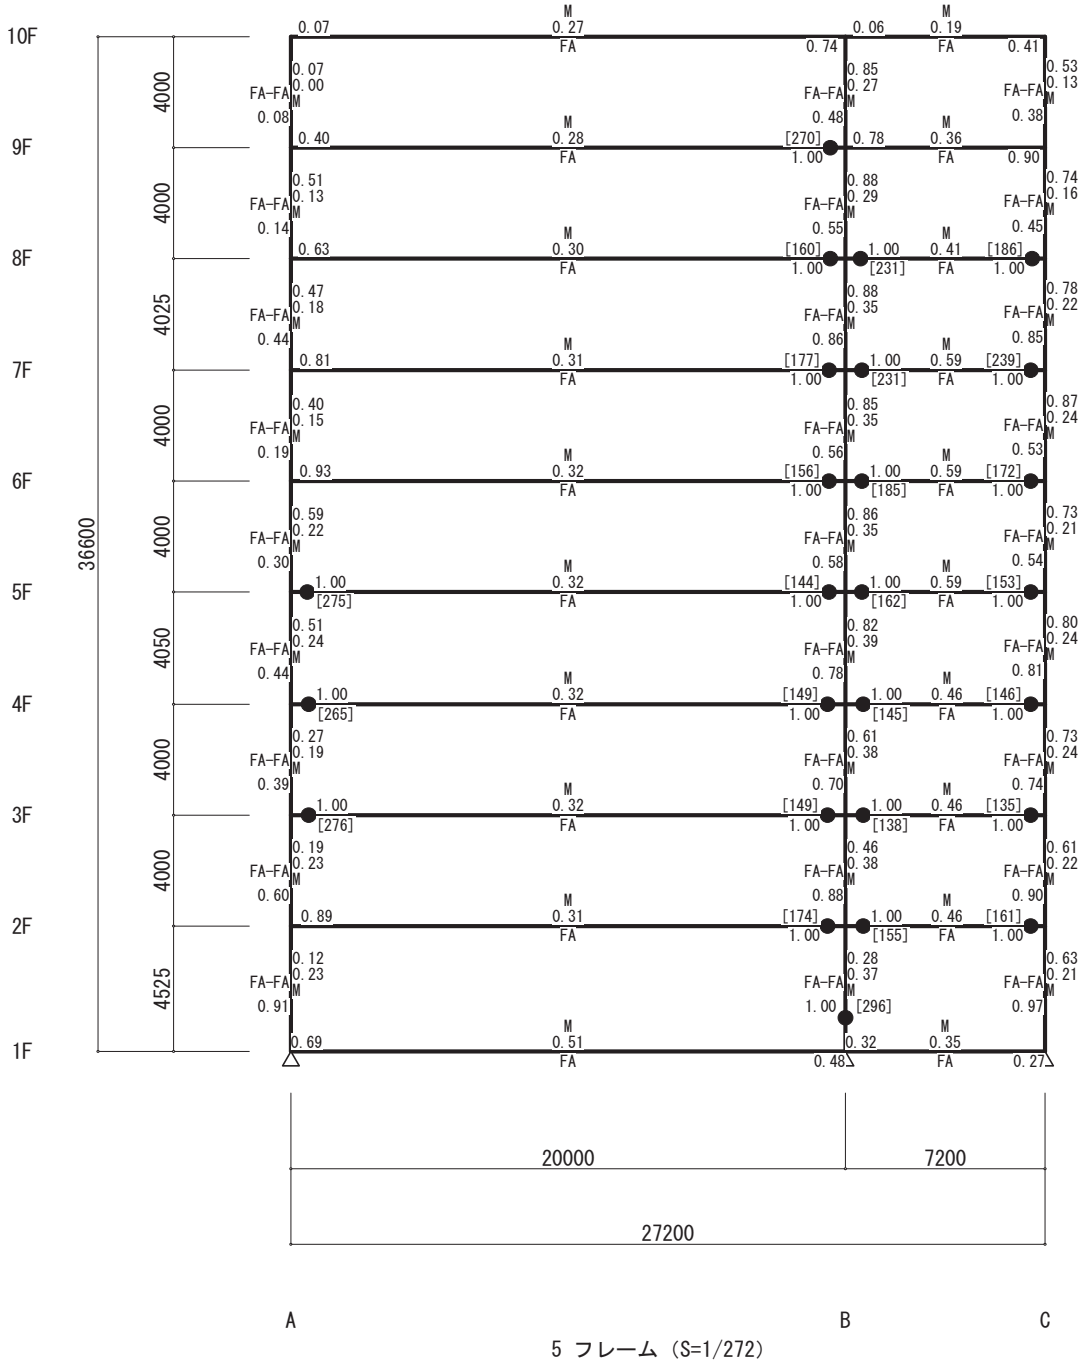


5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

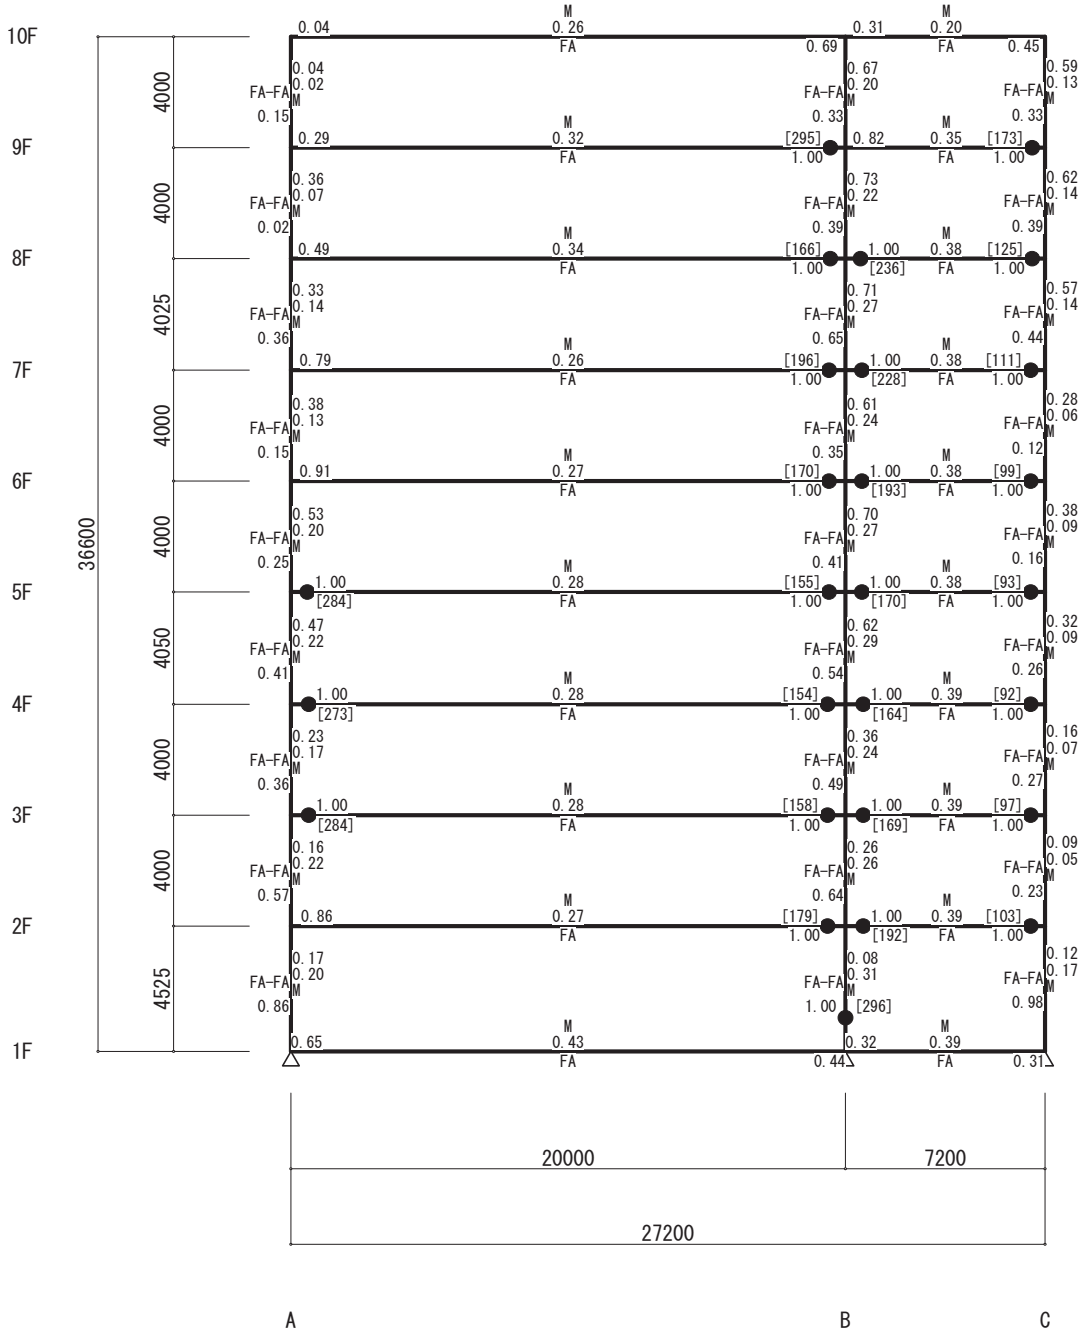


6 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

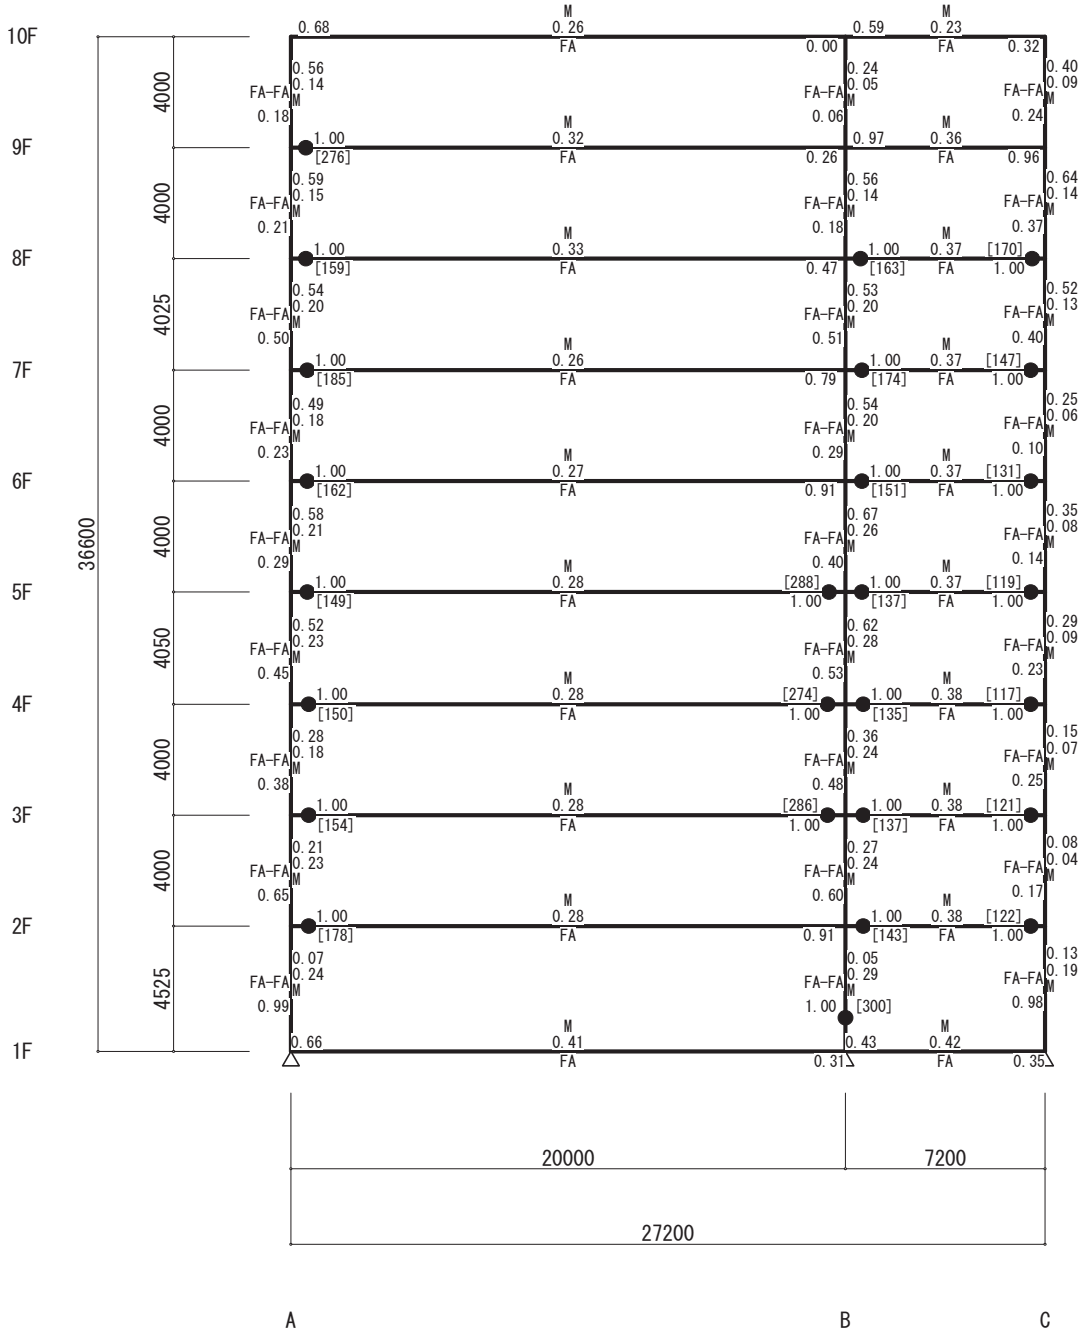


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

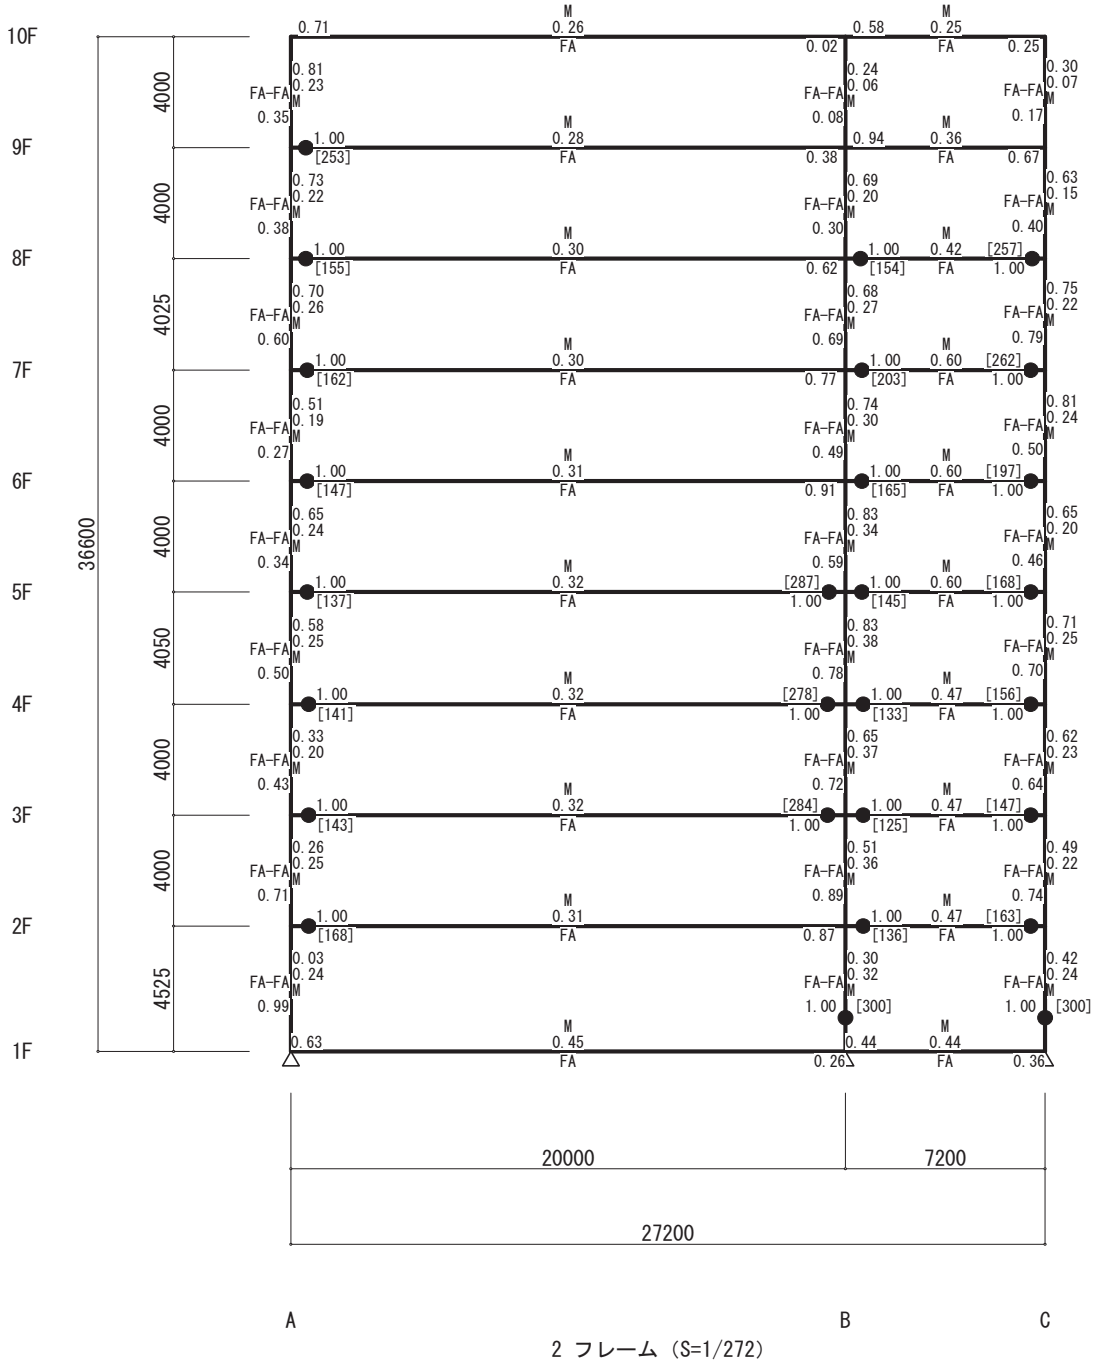


2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

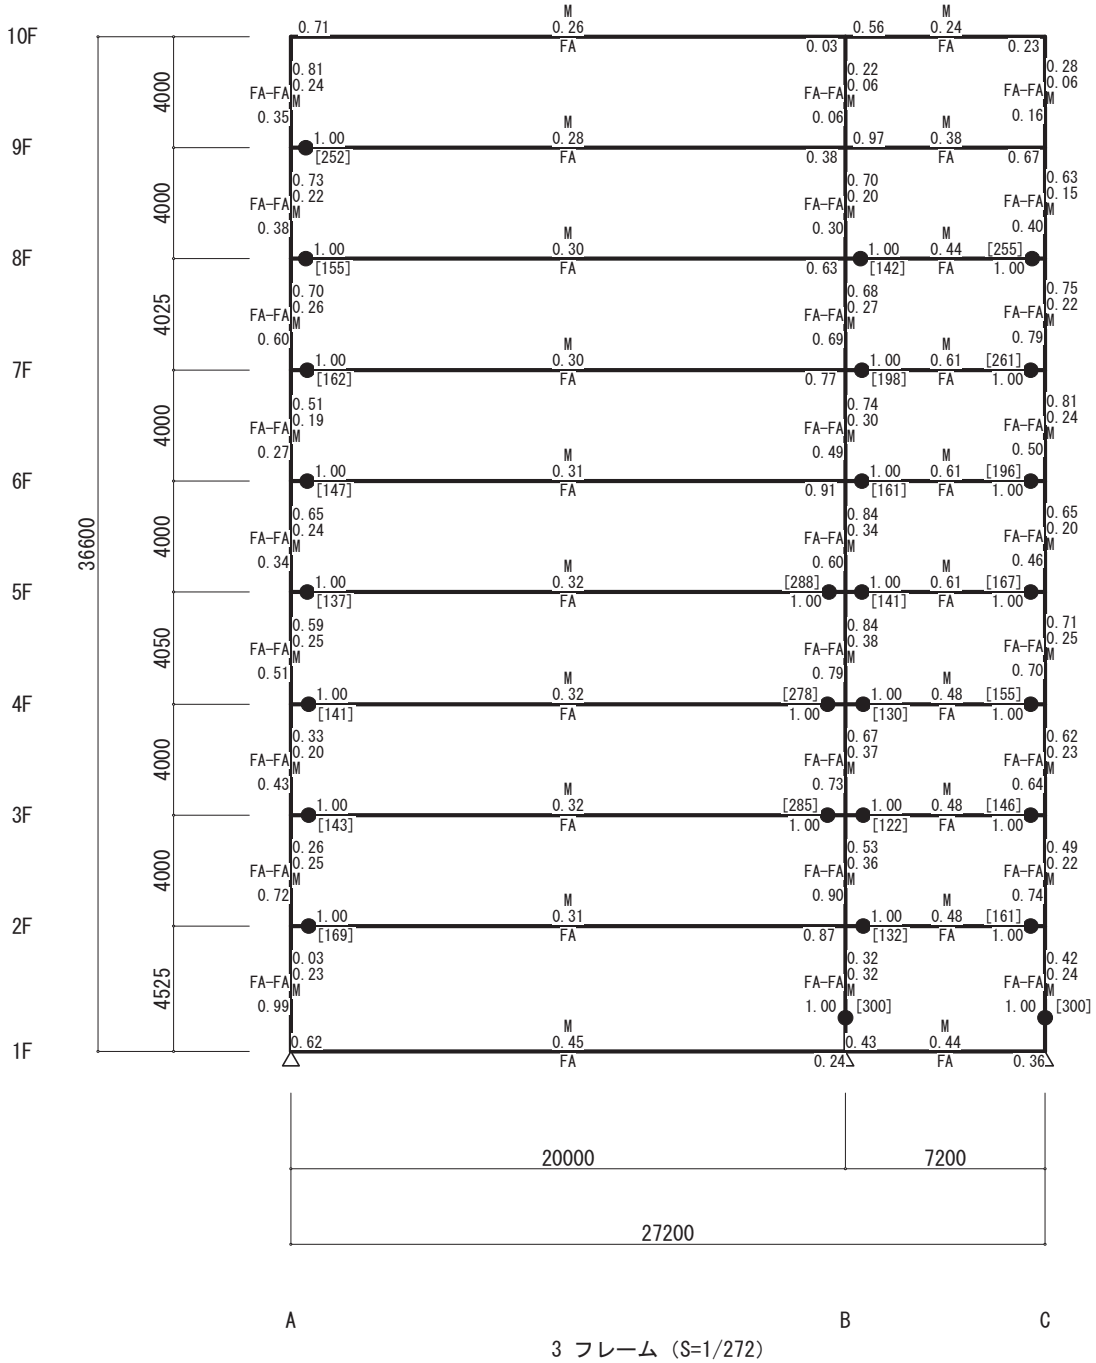


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

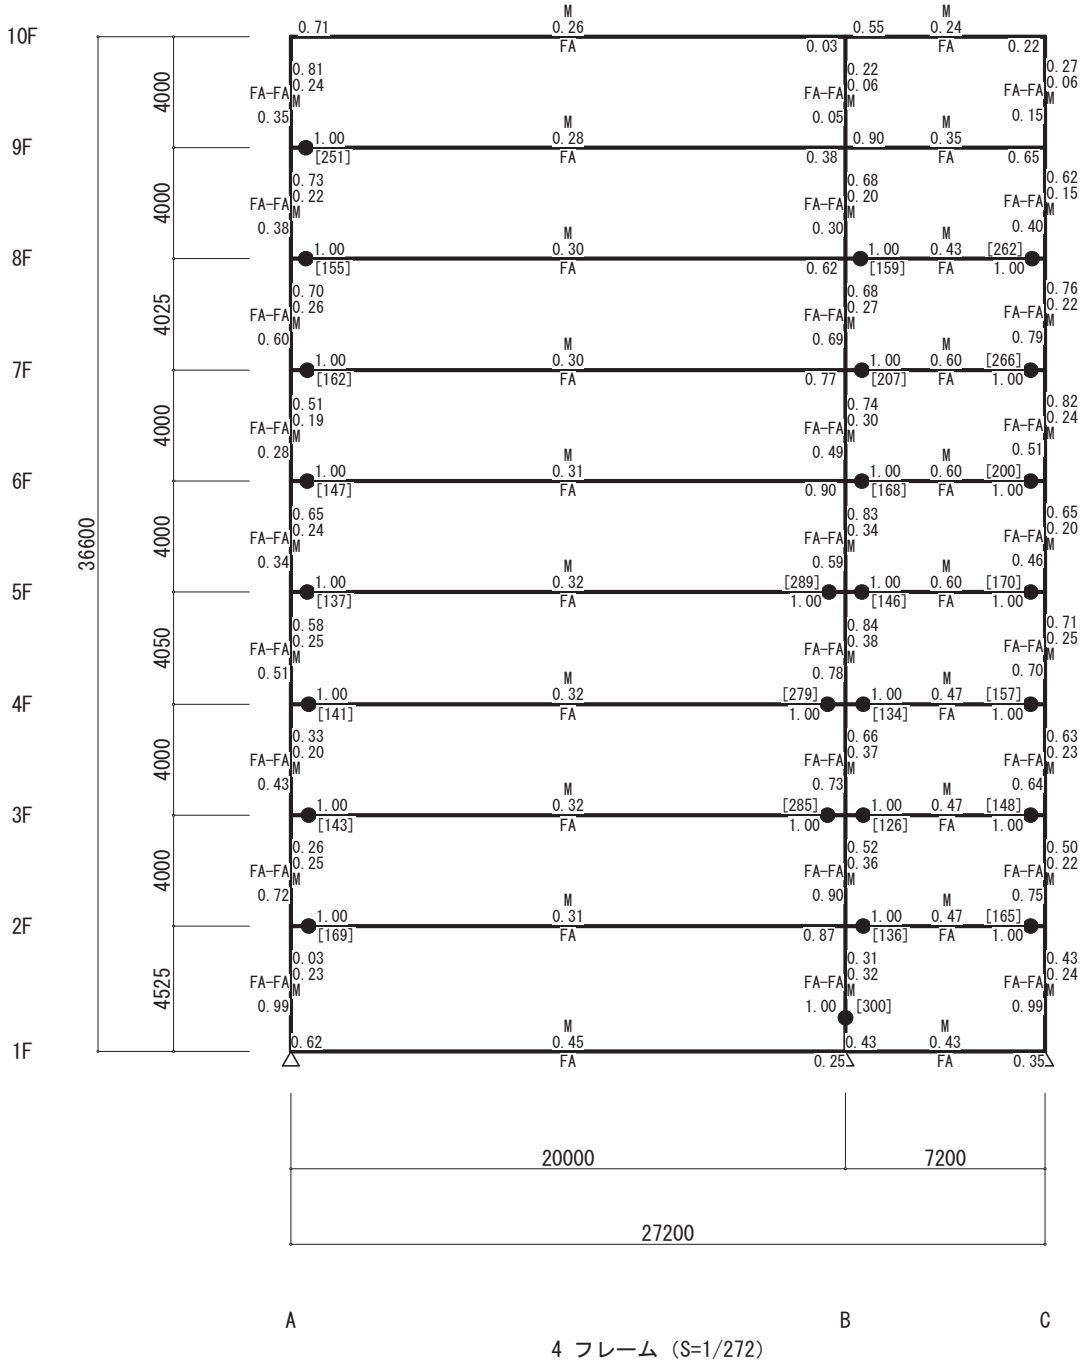


4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

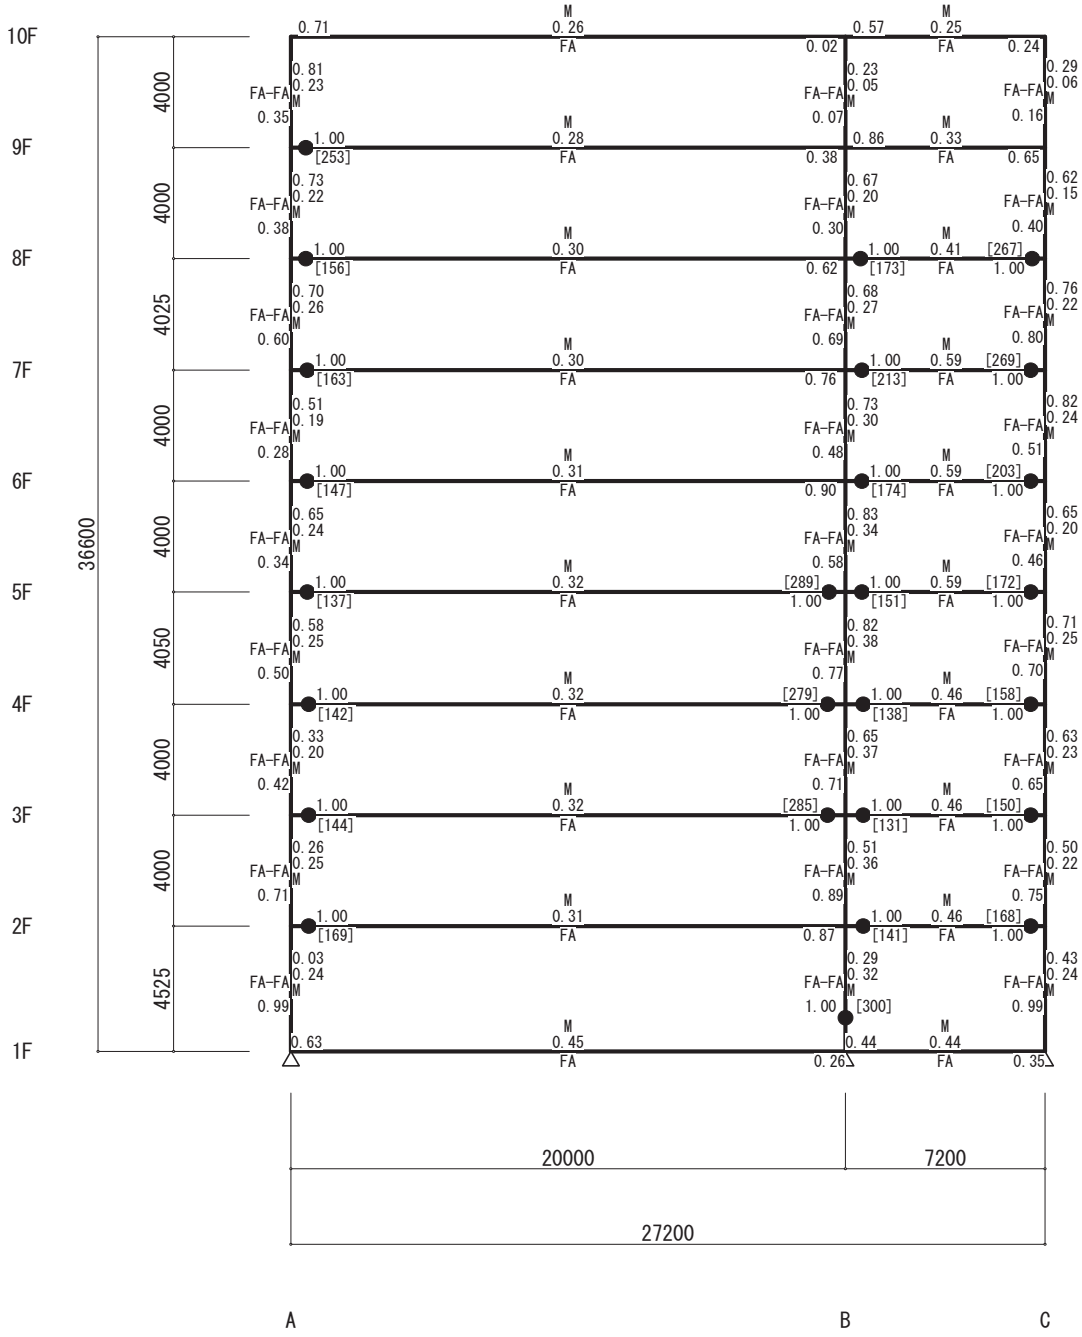

5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

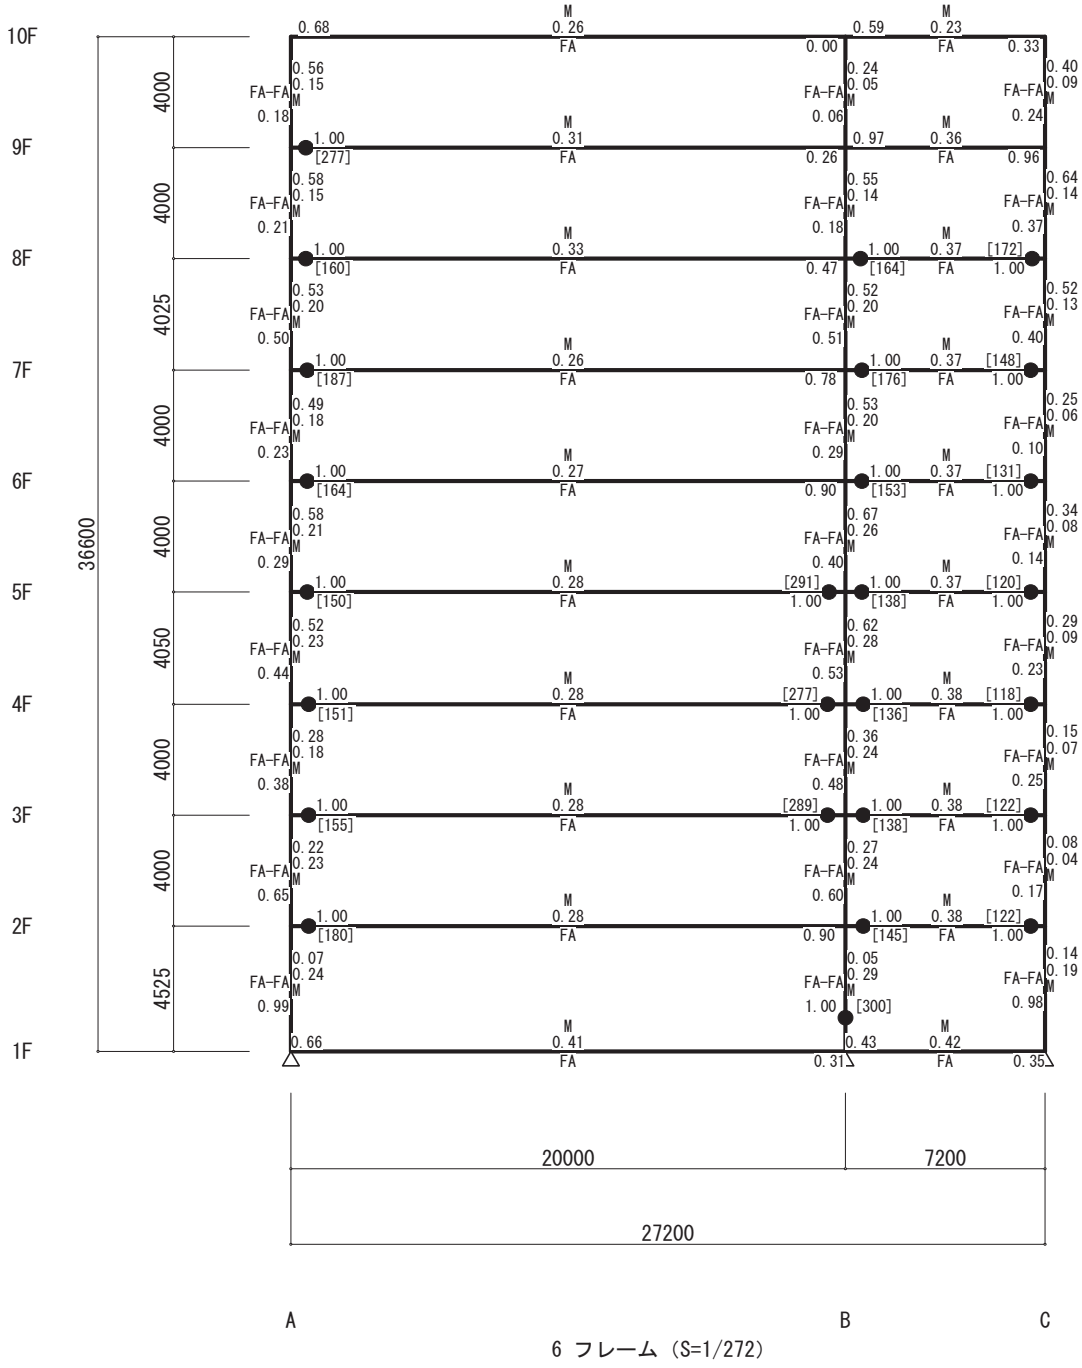

6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[ｏ] 充分　[ｘ] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｘ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Y方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Y方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Y方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.214	23.214	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Y方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.786	26.786	o	{o}	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.048	1.29	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.91	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.95	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.95	27.00
		5	6	FA	M	0.040	1.07	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.048	1.31	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.91	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.95	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.95	27.00
		5	6	FA	M	0.040	1.09	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.027	0.73	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		3	4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.47	27.00
		5	6	FA	M	0.025	0.68	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.019	0.52	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.024	0.64	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.40	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.42	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.040	1.07	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.95	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.95	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.91	27.00
		5	6	FA	M	0.048	1.29	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.040	1.09	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.95	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.95	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.91	27.00
		5	6	FA	M	0.048	1.31	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.025	0.68	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		3	4	FA	M	0.019	0.53	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.47	27.00
		5	6	FA	M	0.027	0.73	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.016	0.42	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.40	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.019	0.52	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.81	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
3	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.77	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.78	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.80	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.81	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.037	0.99	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.04	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.037	1.00	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o]：充分　[x]：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	10F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	10F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	7F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	3F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
5	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.43	5.47	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	10F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	5F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	10F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	10F	4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h)　S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
B	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	6F	5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
C	9F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	4F	4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
1	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
2	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	4F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
3	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
4	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
5	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	9F	B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
6	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
2	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
3	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	3F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
4	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
5	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
6	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	8F	B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
A	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	2F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
B	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.21	23.21	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	1F	6	FA-FA	M	26.79	26.79	o	{o}
C	9F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N　　：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）　(N)

Ncr　　：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値　(N)

CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)
A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	190.2 159044.6	-446.8 852.3	19278.5 17668.0	0.99	3696.7 362524.4	0.240 0.002	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	444.2 172042.3	573.1 1880.5	19416.5 18588.3	0.97	3694.6 362318.7	0.517 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	859.2 155038.0	0.4 2152.9	19232.5 18588.3	0.96	3687.6 361627.9	0.610 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	522.9 155038.0	-7.7 2113.2	19232.5 18588.3	0.97	3693.6 362221.5	0.585 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	803.5 172042.3	591.2 2062.9	19416.5 18588.3	0.96	3688.8 361746.1	0.579 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	749.6 159044.6	-349.9 1193.5	19278.5 17668.0	0.98	3689.9 361853.1	0.359 0.003	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	1506.3 172042.3	374.8 3551.1	19416.5 18036.1	0.95	3667.6 359673.2	1.002 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1463.7 140435.6	-515.9 2936.5	19048.4 18036.1	0.96	3669.3 359834.8	0.850 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1146.9 140435.6	-508.3 2947.8	19048.4 18036.1	0.96	3680.1 360890.9	0.837 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	977.4 172042.3	368.3 3515.4	19416.5 18036.1	0.96	3684.8 361350.8	0.971 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	2188.4 147466.1	-669.6 3213.8	19140.4 16931.8	0.95	3634.8 356455.1	0.969 0.009	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	2553.1 161187.4	857.5 3503.6	19302.4 18006.0	0.92	3612.3 354246.9	1.029 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	2061.6 126220.4	302.8 3299.3	18839.4 18006.0	0.93	3641.9 357143.6	0.958 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	1772.4 126220.4	300.9 3290.9	18839.4 18006.0	0.94	3656.3 358559.2	0.943 0.009	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	1160.3 161187.4	829.3 3515.3	19302.4 18006.0	0.95	3679.7 360851.4	0.972 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	3642.2 132238.1	181.0 3190.5	18932.0 17265.2	0.91	3524.5 345631.3	1.021 0.009	NG
6F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	3744.9 242704.8	1513.9 4166.7	23461.3 22335.5	0.92	5161.2 506143.2	0.893 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	2669.8 185199.7	884.6 3224.1	23169.7 22335.5	0.92	5250.5 514896.5	0.685 0.006	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	2412.1 185199.7	885.2 3226.8	23169.7 22335.5	0.93	5267.4 516558.5	0.675 0.006	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	1223.3 242704.8	1532.0 4187.2	23461.3 22335.5	0.95	5323.4 522043.4	0.804 0.008	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	5407.3 193260.6	607.6 3147.7	23262.3 21964.7	0.90	4964.3 486834.4	0.792 0.006	OK
5F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	4940.5 231403.1	2901.7 3265.6	23461.3 22150.1	0.86	5026.8 492964.6	0.761 0.007	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	3282.7 170520.2	1906.4 2550.5	22984.3 22150.1	0.88	5203.3 510265.9	0.576 0.005	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	3056.3 170520.2	1905.5 2549.6	22984.3 22150.1	0.88	5221.8 512087.1	0.567 0.005	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	1291.5 231403.1	2830.5 3254.1	23461.3 22150.1	0.93	5321.1 521825.8	0.628 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	7175.2 185199.7	2174.0 2512.5	23169.7 21594.0	0.82	4676.4 458601.5	0.732 0.005	OK
4F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	6127.5 236749.0	4549.7 1788.9	23461.3 21894.7	0.89	4856.8 476290.8	1.056 0.010	NG
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	3891.9 196906.2	4631.9 1340.0	23302.4 21894.7	0.91	5146.7 504719.0	0.982 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	3700.8 196906.2	4635.7 1340.6	23302.4 21894.7	0.91	5165.5 506560.3	0.975 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	1364.7 236749.0	4872.7 1807.7	23461.3 21894.7	0.95	5318.6 521578.9	0.932 0.009	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	8951.9 159806.4	3542.5 879.2	22833.2 21144.0	0.85	4305.6 422235.4	1.022 0.008	NG
3F	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	6699.8 367327.0	5429.7 2243.0	27465.3 25894.2	0.90	6710.3 658054.9	0.945 0.008	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	4507.5 367327.0	5492.3 2252.7	27465.3 25894.2	0.92	7026.8 689095.4	0.877 0.008	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	4360.0 367327.0	5491.3 2249.1	27465.3 25894.2	0.92	7043.7 690748.4	0.872 0.008	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	2065.2 367327.0	5452.6 1920.2	27465.3 25894.2	0.95	7233.6 709375.9	0.794 0.008	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	10767.3 223247.9	3660.8 -230.0	27198.7 25521.5	0.90	5795.0 568294.9	0.895 0.006	OK
2F	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	7268.1 350611.4	6153.6 1225.5	27465.3 25894.2	0.91	6608.0 648025.4	1.068 0.009	NG
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	5123.2 350611.4	6326.7 1139.3	27465.3 25894.2	0.93	6950.4 681604.3	1.016 0.009	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	5022.7 350611.4	6327.0 1140.7	27465.3 25894.2	0.93	6963.6 682892.5	1.012 0.009	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	2772.7 350611.4	6411.7 1206.2	27465.3 25894.2	0.95	7189.5 705051.4	0.947 0.009	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	12589.7 207707.5	4570.8 -338.5	27012.3 25148.8	0.89	5246.6 514517.5	1.092 0.009	NG
1F	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	7859.5 316125.6	6429.1 597.5	27465.3 26954.5	0.91	6492.8 636722.5	1.118 0.010	NG
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	5745.9 316125.6	6867.0 378.0	27465.3 26954.5	0.93	6863.2 673053.0	1.105 0.010	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	5677.8 316125.6	6847.1 380.2	27465.3 26954.5	0.93	6873.3 674036.6	1.100 0.010	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	3459.8 316125.6	7051.4 261.3	27465.3 26954.5	0.95	7134.4 699640.9	1.053 0.010	NG
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	14395.8 250389.3	4656.1 -1230.5	27465.3 26743.7	0.91	4624.4 453499.7	1.156 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	296.3 163208.5	-500.5 1188.7	19324.5 18772.3	0.99	3696.0 362458.4	0.334 0.003	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	761.7 172042.3	573.5 2232.4	19416.5 19140.4	0.96	3689.6 361829.7	0.621 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	1083.3 159044.6	-110.8 2420.1	19278.5 19140.4	0.96	3681.9 361072.0	0.690 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	798.8 159044.6	-114.2 2413.6	19278.5 19140.4	0.97	3688.9 361755.7	0.676 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 576	968.7 172042.3	517.8 2424.9	19416.5 19094.4	0.95	3685.0 361372.2	0.680 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	938.2 163208.5	-447.2 1571.9	19324.5 18772.3	0.97	3685.7 361446.6	0.466 0.004	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1891.8 172042.3	430.4 3508.5	19416.5 18772.3	0.94	3650.6 358000.7	1.004 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1806.6 147466.1	-543.5 3024.8	19140.4 18864.4	0.95	3654.7 358403.0	0.886 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	1511.5 147466.1	-577.6 3032.1	19140.4 18772.3	0.96	3667.4 359653.2	0.875 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1215.6 172042.3	276.4 3564.0	19416.5 18772.3	0.95	3678.0 360683.7	0.992 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	2374.3 155038.0	-753.8 3282.6	19232.5 18220.2	0.95	3623.8 355372.4	0.989 0.009	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	3047.7 165463.3	999.7 3433.5	19348.7 18839.4	0.91	3576.2 350709.6	1.025 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2554.3 132238.1	426.4 3306.7	18932.0 18932.0	0.92	3612.2 354239.2	0.975 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2251.4 132238.1	431.1 3339.6	18932.0 18932.0	0.93	3631.2 356098.3	0.970 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	1493.5 165463.3	967.6 3576.0	19348.7 18839.4	0.94	3668.1 359722.4	0.996 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	3847.4 142104.6	323.7 3241.6	19070.9 18191.2	0.91	3504.5 343669.3	1.031 0.009	NG
6F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	4254.5 261275.2	1483.2 4042.8	23461.3 23461.3	0.91	5108.5 500969.5	0.883 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	3266.3 193260.6	848.1 3101.4	23262.3 23461.3	0.92	5204.7 510402.2	0.682 0.006	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 611	2982.4 193260.6	848.1 3093.2	23262.3 23461.3	0.92	5227.6 512654.2	0.670 0.006	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	1653.4 261275.2	1493.7 4054.6	23461.3 23461.3	0.95	5307.3 520473.2	0.793 0.008	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	5550.3 211045.4	568.1 3012.3	23447.7 22706.2	0.90	4944.0 484844.4	0.768 0.006	OK
5F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	5435.9 242704.8	2815.4 3320.6	23461.3 23447.7	0.86	4960.3 486440.0	0.780 0.007	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3963.1 177632.7	1820.9 2607.9	23077.0 23447.7	0.87	5139.5 504009.0	0.608 0.005	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3708.5 177632.7	1815.6 2609.2	23077.0 23447.7	0.88	5164.7 506488.3	0.598 0.005	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	1815.6 242704.8	2717.9 3321.3	23461.3 23355.0	0.92	5300.1 519759.0	0.655 0.006	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	7254.4 193260.6	2067.7 2580.4	23262.3 22520.9	0.83	4661.6 457150.3	0.736 0.006	OK
4F	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	6630.4 248601.1	4399.2 1888.0	23461.3 23396.2	0.88	4773.8 468146.9	1.031 0.009	NG
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	4669.0 205866.6	4517.7 1431.0	23396.2 23396.2	0.90	5060.6 496275.9	0.979 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	4449.5 205866.6	4545.7 1433.7	23396.2 23396.2	0.90	5086.5 498815.5	0.976 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	1995.9 248601.1	4852.1 1911.5	23461.3 23396.2	0.94	5291.2 518886.6	0.944 0.009	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	8977.6 173273.8	3494.4 981.2	23020.8 22270.1	0.85	4299.7 421651.6	0.992 0.008	OK
3F	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	7122.7 385267.1	5416.9 2381.0	27465.3 27465.3	0.90	6635.0 650669.8	0.942 0.008	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	5348.9 385267.1	5495.4 2353.6	27465.3 27465.3	0.92	6920.0 678618.6	0.895 0.008	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	5222.7 385267.1	5494.2 2326.1	27465.3 27465.3	0.92	6937.2 680303.9	0.891 0.008	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 653	2874.2 385267.1	5462.0 1927.0	27465.3 27465.3	0.94	7182.1 704327.5	0.816 0.008	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	10738.9 240600.0	3690.0 -198.5	27385.0 26639.6	0.90	5802.9 569067.7	0.880 0.006	OK
2F	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	7605.1 367327.0	6215.4 1213.4	27465.3 27465.3	0.91	6543.5 641693.3	1.073 0.010	NG
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	6021.9 367327.0	6483.0 1103.1	27465.3 27465.3	0.93	6821.4 668950.2	1.056 0.010	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	6005.8 367327.0	6539.9 1099.8	27465.3 27465.3	0.93	6823.9 669195.3	1.063 0.010	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 667	3776.0 367327.0	6696.5 1157.6	27465.3 27465.3	0.94	7104.9 696750.6	1.011 0.010	NG
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	12518.3 240600.0	4829.7 -405.8	27385.0 26266.9	0.90	5269.7 516782.7	1.103 0.009	NG
1F	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	8191.2 332357.7	6361.3 547.5	27465.3 27465.3	0.91	6424.2 629997.3	1.117 0.010	NG
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	6741.6 332357.7	6661.7 256.8	27465.3 27465.3	0.93	6703.0 657344.6	1.109 0.010	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	6795.2 332357.7	6650.6 202.8	27465.3 27465.3	0.93	6693.7 656427.8	1.110 0.010	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 675	4639.9 332357.7	6970.4 -1.5	27465.3 27465.3	0.94	7011.2 687565.9	1.082 0.010	NG
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	14338.3 261783.6	4700.8 -1483.6	27465.3 27165.3	0.92	4644.7 455493.1	1.156 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	14.9 31364.6	-98.6 340.7	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114877.1	0.291 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	277.8 40300.1	293.6 695.6	7780.8 7754.2	0.94	1169.7 114706.7	0.598 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	253.1 40300.1	412.7 764.8	7780.8 7780.8	0.94	1170.0 114735.7	0.649 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	216.5 39245.0	293.9 756.2	7754.2 7754.2	0.95	1170.4 114773.7	0.644 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	245.9 38230.8	196.2 692.1	7727.7 7727.7	0.95	1170.1 114743.7	0.596 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	282.5 31364.6	-74.0 431.2	7515.2 7701.1	0.96	1169.6 114700.8	0.394 0.004	OK
8F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	16.1 24076.5	-169.5 687.7	7196.5 7621.5	0.99	1171.4 114877.0	0.584 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	605.2 40300.1	251.0 1036.5	7780.8 7727.7	0.92	1163.2 114066.2	0.908 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	608.6 40300.1	375.2 1096.0	7780.8 7780.8	0.92	1163.1 114057.0	0.950 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	540.1 38230.8	237.9 1043.3	7727.7 7727.7	0.93	1164.8 114231.4	0.907 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	440.1 35413.5	130.5 960.1	7648.0 7674.6	0.94	1167.0 114448.5	0.835 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	681.3 24076.5	-165.1 672.7	7196.5 7621.5	0.94	1160.9 113849.2	0.648 0.006	OK
7F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	40.1 23778.3	0.9 723.0	7180.5 7394.2	0.98	1171.4 114874.1	0.611 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 537	922.1 37757.4	385.9 1043.9	7714.9 7741.6	0.89	1152.2 112993.9	0.935 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	946.3 39801.1	525.9 1098.2	7768.4 7768.4	0.89	1151.2 112893.6	0.973 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	551 537	835.0 36794.1	396.3 1069.1	7688.2 7741.6	0.90	1155.7 113332.9	0.946 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	572 544	594.1 34115.5	259.2 999.1	7608.0 7714.9	0.92	1163.5 114095.6	0.874 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	1028.3 23778.3	11.3 739.3	7180.5 7394.2	0.89	1147.5 112535.0	0.733 0.007	OK
6F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	6.8 53917.3	-10.6 731.2	12806.4 12806.4	0.99	2474.1 242627.7	0.294 0.003	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 548	1241.3 90658.6	661.0 1629.0	13679.5 13788.7	0.92	2448.7 240137.2	0.703 0.007	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 541	1333.7 95313.7	939.0 2018.1	13752.3 13825.1	0.91	2444.8 239752.4	0.853 0.008	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 548	1256.0 86336.4	666.6 1630.3	13606.8 13788.7	0.92	2448.1 240077.9	0.704 0.007	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 555	729.3 78570.3	388.6 1239.8	13461.3 13752.3	0.94	2465.3 241767.9	0.528 0.005	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	1460.2 53917.3	0.6 742.8	12806.4 12806.4	0.92	2439.0 239181.0	0.397 0.003	OK
5F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	1590.1 82316.2	1090.5 1251.7	13534.0 13679.5	0.87	2432.4 238540.5	0.566 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 555	1739.6 86336.4	1337.7 1463.1	13606.8 13752.3	0.86	2424.2 237736.2	0.649 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 569	1685.2 75074.4	1097.5 1260.3	13388.5 13679.5	0.86	2427.3 238037.2	0.574 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 576	864.9 71806.7	851.2 1048.8	13315.7 13643.2	0.90	2461.8 241418.4	0.451 0.004	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	1896.2 46546.2	488.6 722.7	12515.3 12515.3	0.83	2414.8 236815.7	0.405 0.003	OK
4F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	619 555	1934.4 76642.3	1542.3 815.5	13421.7 13753.3	0.88	2412.4 236579.3	0.706 0.007	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	604 547	2140.1 80296.2	1784.1 1077.8	13495.4 13790.1	0.87	2398.6 235224.3	0.802 0.008	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	633 555	2099.3 73232.2	1549.2 821.9	13348.1 13753.3	0.87	2401.5 235504.2	0.718 0.007	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 562	977.4 67060.9	1303.4 558.8	13200.7 13716.4	0.91	2458.4 241083.6	0.563 0.005	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	832 804	2304.3 42349.7	959.3 187.3	12316.7 12464.0	0.86	2386.6 234044.5	0.540 0.004	OK
3F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	639 527	2391.6 92565.2	1558.6 381.9	18223.8 19055.5	0.90	3225.5 316312.9	0.569 0.005	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2587.0 96777.4	1791.3 645.0	18327.8 19055.5	0.89	3214.3 315215.4	0.638 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2493.4 88622.0	1564.3 388.6	18119.9 19055.5	0.90	3219.8 315751.7	0.575 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	1004.5 81455.6	1338.7 129.5	17912.0 19003.5	0.94	3279.7 321627.7	0.443 0.004	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	2679.6 52323.4	977.2 -256.0	16664.5 16664.5	0.92	3208.7 314665.2	0.448 0.003	OK
2F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	44.6 52323.4	887.1 -240.4	16664.5 16664.5	0.99	3291.3 322763.9	0.270 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2869.9 88622.0	1654.7 411.4	18119.9 19055.5	0.89	3196.5 313473.5	0.620 0.005	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	3048.0 96777.4	1981.2 680.1	18327.8 19055.5	0.88	3184.4 312284.5	0.714 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2881.3 88622.0	1665.0 419.3	18119.9 19055.5	0.89	3195.8 313399.5	0.623 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	1008.3 81455.6	1315.8 143.7	17912.0 19003.5	0.94	3279.6 321619.2	0.436 0.004	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	3036.8 52323.4	929.7 -220.4	16664.5 16664.5	0.91	3185.2 312361.1	0.455 0.003	OK
1F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	76.8 63650.8	3253.8 -257.6	17251.0 17486.2	0.98	3291.2 322759.5	0.978 0.010	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	3237.7 86968.0	3151.2 236.6	18074.2 18544.6	0.90	3170.7 310939.1	1.070 0.010	NG
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	643 596	3471.4 91321.7	3139.6 419.2	18191.8 18544.6	0.89	3152.7 309170.1	1.073 0.010	NG
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	3286.7 86968.0	3151.1 239.8	18074.2 18544.6	0.90	3167.0 310578.5	1.073 0.010	NG
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	675 596	1086.6 82918.3	3251.1 78.3	17956.6 18544.6	0.94	3277.7 321434.0	1.003 0.010	NG
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	3417.0 63650.8	3127.1 -272.6	17251.0 17486.2	0.89	3157.0 309592.3	1.096 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	190.2 75712.5	-638.4 -722.9	19278.5 17668.0	0.95	3696.7 362524.4	0.198 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	296.3 122116.7	493.3 742.7	19324.5 18772.3	0.96	3696.0 362458.4	0.209 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	14.9 37255.5	16.1 28.3	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114877.1	0.026 0.000	OK
8F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	16.1 34543.3	92.9 121.8	7196.5 7621.5	0.98	1171.4 114877.0	0.104 0.001	OK
7F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	40.1 28251.0	115.8 116.1	7180.5 7394.2	0.96	1171.4 114874.1	0.101 0.001	OK
6F	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	6.8 53917.3	95.0 88.4	12806.4 12806.4	0.99	2474.1 242627.7	0.039 0.000	OK
2F	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	44.6 52323.4	289.9 200.1	16664.5 16664.5	0.98	3291.3 322763.9	0.089 0.001	OK
1F	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	76.8 69250.7	203.8 44.3	17251.0 17486.2	0.98	3291.2 322759.5	0.065 0.001	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	444.2 111825.9	-815.2 -1183.1	19416.5 18588.3	0.95	3694.6 362318.7	0.328 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	761.7 147466.1	937.5 1301.2	19416.5 19140.4	0.94	3689.6 361829.7	0.372 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	277.8 39245.0	227.2 270.4	7780.8 7754.2	0.92	1169.7 114706.7	0.250 0.002	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	1506.3 87702.3	-571.4 -212.4	19416.5 18036.1	0.91	3667.6 359673.2	0.227 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1891.8 122116.7	906.6 543.9	19416.5 18772.3	0.90	3650.6 358000.7	0.325 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	605.2 38230.8	226.1 218.3	7780.8 7727.7	0.88	1163.2 114066.2	0.250 0.002	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	2553.1 86616.2	-312.7 -362.2	19302.4 18006.0	0.84	3612.3 354246.9	0.227 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	3047.7 126220.4	880.5 643.4	19348.7 18839.4	0.87	3576.2 350709.6	0.373 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 537	922.1 38759.0	238.4 212.3	7714.9 7741.6	0.85	1152.2 112993.9	0.298 0.002	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	3744.9 130848.4	-517.1 -604.8	23461.3 22335.5	0.84	5161.2 506143.2	0.266 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	4254.5 220872.9	993.1 1027.9	23461.3 23461.3	0.86	5108.5 500969.5	0.351 0.002	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 548	1241.3 97776.8	419.1 485.4	13679.5 13788.7	0.90	2448.7 240137.2	0.269 0.002	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	4940.5 122046.3	-533.4 -426.8	23461.3 22150.1	0.82	5026.8 492964.6	0.308 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	5435.9 211045.4	958.8 971.3	23461.3 23447.7	0.84	4960.3 486440.0	0.389 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	1590.1 90658.6	350.9 379.5	13534.0 13679.5	0.87	2432.4 238540.5	0.254 0.002	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	6127.5 111303.3	-367.9 -369.5	23461.3 21894.7	0.77	4856.8 476290.8	0.336 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	6630.4 205866.6	835.4 1067.8	23461.3 23396.2	0.84	4773.8 468146.9	0.457 0.002	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	619 555	1934.4 95377.5	448.6 447.8	13421.7 13753.3	0.86	2412.4 236579.3	0.303 0.002	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	6699.8 141259.7	-413.3 -446.7	27465.3 25894.2	0.79	6710.3 658054.9	0.310 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	7122.7 320429.8	1309.0 1580.5	27465.3 27465.3	0.86	6635.0 650669.8	0.451 0.002	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	639 527	2391.6 136343.5	589.2 658.7	18223.8 19055.5	0.87	3225.5 316312.9	0.309 0.002	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	7268.1 141259.7	-148.4 -394.5	27465.3 25894.2	0.84	6608.0 648025.4	0.329 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	7605.1 306780.0	1112.8 1213.7	27465.3 27465.3	0.85	6543.5 641693.3	0.422 0.002	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2869.9 136343.5	552.4 548.2	18119.9 19055.5	0.86	3196.5 313473.5	0.305 0.002	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	7859.5 203212.6	-235.3 -794.8	27465.3 26954.5	0.87	6492.8 636722.5	0.391 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	8191.2 301054.2	662.7 942.4	27465.3 27465.3	0.86	6424.2 629997.3	0.412 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	3237.7 106541.1	157.1 248.4	18074.2 18544.6	0.86	3170.7 310939.1	0.246 0.001	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	859.2 111825.9	-797.5 -1401.6	19232.5 18588.3	0.93	3687.6 361627.9	0.402 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	1083.3 147466.1	739.1 1226.8	19278.5 19140.4	0.93	3681.9 361072.0	0.368 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	253.1 40300.1	148.2 155.3	7780.8 7780.8	0.92	1170.0 114735.7	0.156 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1463.7 87702.3	-625.5 -451.3	19048.4 18036.1	0.89	3669.3 359834.8	0.234 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1806.6 127803.1	627.6 514.0	19140.4 18864.4	0.89	3654.7 358403.0	0.249 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	608.6 40300.1	132.6 118.9	7780.8 7780.8	0.88	1163.1 114057.0	0.180 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	2061.6 86616.2	-463.3 -590.3	18839.4 18006.0	0.86	3641.9 357143.6	0.256 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2554.3 132238.1	572.6 595.0	18932.0 18932.0	0.86	3612.2 354239.2	0.277 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	946.3 39801.1	119.4 106.1	7768.4 7768.4	0.85	1151.2 112893.6	0.211 0.001	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	2669.8 130848.4	-633.7 -813.3	23169.7 22335.5	0.87	5250.5 514896.5	0.255 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	3266.3 231403.1	652.2 765.9	23262.3 23461.3	0.89	5204.7 510402.2	0.270 0.002	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 541	1333.7 100336.7	208.7 240.6	13752.3 13825.1	0.89	2444.8 239752.4	0.185 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	3282.7 122046.3	-634.9 -662.9	22984.3 22150.1	0.84	5203.3 510265.9	0.255 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3963.1 211045.4	647.1 710.9	23077.0 23447.7	0.87	5139.5 504009.0	0.290 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 555	1739.6 95313.7	181.0 195.8	13606.8 13752.3	0.87	2424.2 237736.2	0.198 0.001	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	3891.9 111303.3	-505.1 -643.6	23302.4 21894.7	0.83	5146.7 504719.0	0.282 0.001	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	4669.0 205866.6	550.3 730.8	23396.2 23396.2	0.87	5060.6 496275.9	0.321 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	604 547	2140.1 97874.5	206.4 215.8	13495.4 13790.1	0.86	2398.6 235224.3	0.235 0.001	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	4507.5 141259.7	-598.7 -659.8	27465.3 25894.2	0.83	7026.8 689095.4	0.252 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	5348.9 320429.8	779.3 899.8	27465.3 27465.3	0.88	6920.0 678618.6	0.305 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2587.0 136343.5	268.7 314.8	18327.8 19055.5	0.87	3214.3 315215.4	0.226 0.001	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	5123.2 141259.7	-513.2 -563.6	27465.3 25894.2	0.82	6950.4 681604.3	0.263 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	6021.9 306780.0	640.6 737.4	27465.3 27465.3	0.87	6821.4 668950.2	0.309 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	3048.0 136343.5	256.3 273.6	18327.8 19055.5	0.86	3184.4 312284.5	0.239 0.001	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	5745.9 203212.6	-69.6 -723.4	27465.3 26954.5	0.91	6863.2 673053.0	0.306 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	6741.6 301054.2	427.3 741.3	27465.3 27465.3	0.88	6703.0 657344.6	0.337 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	643 596	3471.4 106541.1	59.0 151.5	18191.8 18544.6	0.87	3152.7 309170.1	0.232 0.000	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	749.9 159044.6	351.4 -1196.8	19278.5 17668.0	0.98	3689.9 361852.5	0.360 0.003	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	803.1 172042.3	-590.3 -2067.8	19416.5 18588.3	0.96	3688.8 361747.0	0.580 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	522.8 155038.0	9.0 -2117.6	19232.5 18588.3	0.97	3693.6 362221.5	0.586 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	859.3 155038.0	0.9 -2156.8	19232.5 18588.3	0.96	3687.6 361627.8	0.611 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	444.6 172042.3	-572.5 -1885.9	19416.5 18588.3	0.97	3694.6 362318.1	0.518 0.005	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	189.3 159044.6	447.9 -856.5	19278.5 17668.0	0.99	3696.7 362524.8	0.241 0.002	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	2188.0 147466.1	670.6 -3215.2	19140.4 16931.8	0.95	3634.9 356457.4	0.969 0.009	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	976.2 172042.3	-367.6 -3515.9	19416.5 18036.1	0.96	3684.8 361353.8	0.971 0.010	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1146.4 140435.6	509.1 -2948.7	19048.4 18036.1	0.96	3680.1 360892.5	0.838 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1463.5 140435.6	516.6 -2937.5	19048.4 18036.1	0.96	3669.3 359835.7	0.850 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	1507.2 172042.3	-374.8 -3551.2	19416.5 18036.1	0.95	3667.6 359669.7	1.002 0.010	NG
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	3640.9 132238.1	-181.4 -3191.3	18932.0 17265.2	0.91	3524.6 345643.1	1.021 0.009	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	1158.0 161187.4	-829.7 -3515.8	19302.4 18006.0	0.95	3679.7 360858.1	0.972 0.010	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	1771.4 126220.4	-301.4 -3291.5	18839.4 18006.0	0.94	3656.3 358563.9	0.943 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	2061.3 126220.4	-303.2 -3299.9	18839.4 18006.0	0.93	3641.9 357144.9	0.959 0.009	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	2554.7 161187.4	-858.0 -3503.5	19302.4 18006.0	0.92	3612.2 354236.5	1.029 0.010	NG
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	5404.5 193260.6	-608.6 -3147.1	23262.3 21964.7	0.90	4964.7 486872.3	0.792 0.006	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	1219.6 242704.8	-1532.9 -4186.7	23461.3 22335.5	0.95	5323.5 522054.8	0.804 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	2410.9 185199.7	-886.1 -3226.2	23169.7 22335.5	0.93	5267.5 516566.0	0.675 0.006	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	2669.5 185199.7	-885.4 -3223.5	23169.7 22335.5	0.92	5250.5 514898.6	0.685 0.006	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	3746.6 242704.8	-1514.7 -4166.2	23461.3 22335.5	0.92	5161.1 506127.2	0.893 0.008	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	7170.9 185199.7	-2175.2 -2511.6	23169.7 21594.0	0.82	4677.2 458680.5	0.731 0.005	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	1286.7 231403.1	-2831.8 -3253.2	23461.3 22150.1	0.93	5321.3 521841.5	0.628 0.006	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	3054.7 170520.2	-1906.7 -2548.7	22984.3 22150.1	0.88	5222.0 512099.6	0.567 0.005	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	3281.7 170520.2	-1907.5 -2549.6	22984.3 22150.1	0.88	5203.3 510274.2	0.576 0.005	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	4942.1 231403.1	-2903.2 -3264.6	23461.3 22150.1	0.86	5026.6 492944.3	0.761 0.007	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	8946.1 159806.4	-3544.8 -877.8	22833.2 21144.0	0.85	4307.0 422368.5	1.022 0.008	NG
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	1358.7 236749.0	-4874.3 -1806.3	23461.3 21894.7	0.95	5318.8 521599.7	0.932 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	3698.7 196906.2	-4637.3 -1339.4	23302.4 21894.7	0.91	5165.7 506580.2	0.975 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	3890.2 196906.2	-4633.6 -1338.7	23302.4 21894.7	0.91	5146.9 504735.9	0.982 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	6129.0 236749.0	-4550.4 -1787.4	23461.3 21894.7	0.89	4856.6 476267.2	1.056 0.010	NG
3F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	10759.9 223247.9	-3664.5 232.7	27198.7 25521.5	0.90	5797.0 568496.2	0.896 0.006	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	2057.5 367327.0	-5456.1 -1918.4	27465.3 25894.2	0.95	7234.0 709415.9	0.794 0.008	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	4357.3 367327.0	-5494.7 -2247.2	27465.3 25894.2	0.92	7044.0 690778.1	0.873 0.008	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	4505.1 367327.0	-5495.6 -2250.7	27465.3 25894.2	0.92	7027.1 689122.5	0.878 0.008	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	6700.9 367327.0	-5432.9 -2242.0	27465.3 25894.2	0.90	6710.1 658036.5	0.946 0.008	OK
2F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	12580.9 207707.5	-4576.4 342.6	27012.3 25148.8	0.89	5249.5 514799.0	1.093 0.009	NG
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	2763.6 350611.4	-6418.1 -1202.1	27465.3 25894.2	0.95	7190.2 705114.9	0.948 0.009	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	5019.2 350611.4	-6332.3 -1136.9	27465.3 25894.2	0.93	6964.0 682936.8	1.013 0.009	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	5119.7 350611.4	-6332.2 -1135.5	27465.3 25894.2	0.93	6950.9 681649.2	1.017 0.009	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	7268.8 350611.4	-6158.0 -1221.9	27465.3 25894.2	0.91	6607.9 648014.0	1.069 0.010	NG
1F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	14385.5 250389.3	-4660.3 1236.2	27465.3 26743.7	0.91	4628.1 453856.9	1.157 0.010	NG
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	3449.0 316125.6	-7052.2 -255.5	27465.3 26954.5	0.95	7135.3 699735.8	1.053 0.010	NG
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	5673.2 316125.6	-6849.4 -375.1	27465.3 26954.5	0.93	6873.9 674102.1	1.100 0.010	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	5741.8 316125.6	-6867.8 -372.9	27465.3 26954.5	0.93	6863.8 673112.7	1.105 0.010	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	7859.4 316125.6	-6429.1 -593.6	27465.3 26954.5	0.91	6492.8 636724.6	1.118 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	945.8 163208.5	443.3 -1594.7	19324.5 18772.3	0.97	3685.5 361428.3	0.472 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	973.9 172042.3	-518.9 -2447.3	19416.5 19140.4	0.95	3684.8 361359.4	0.686 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	784.3 159044.6	120.2 -2380.7	19278.5 19140.4	0.97	3689.2 361785.2	0.667 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	1084.3 159044.6	112.4 -2409.8	19278.5 19140.4	0.96	3681.9 361069.3	0.687 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 576	762.5 172042.3	-573.3 -2231.1	19416.5 19094.4	0.96	3689.6 361828.1	0.621 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	297.5 163208.5	501.0 -1186.7	19324.5 18772.3	0.99	3696.0 362457.6	0.333 0.003	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	2381.5 155038.0	754.6 -3276.8	19232.5 18220.2	0.95	3623.3 355328.7	0.988 0.009	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1258.8 172042.3	-275.7 -3561.0	19416.5 18772.3	0.95	3676.6 360547.3	0.993 0.010	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1509.6 147466.1	577.0 -3041.2	19140.4 18864.4	0.96	3667.5 359660.7	0.877 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	1770.3 147466.1	541.6 -3027.1	19140.4 18772.3	0.96	3656.4 358568.6	0.886 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1882.6 172042.3	-428.7 -3509.1	19416.5 18772.3	0.94	3651.0 358044.9	1.004 0.010	NG
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	3854.1 142104.6	-323.5 -3242.9	19070.9 18191.2	0.91	3503.8 343603.5	1.032 0.009	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	1574.3 165463.3	-967.3 -3577.0	19348.7 18839.4	0.94	3664.9 359405.7	1.000 0.010	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2263.1 132238.1	-429.8 -3338.2	18932.0 18932.0	0.93	3630.5 356030.9	0.970 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2481.8 132238.1	-425.0 -3304.7	18932.0 18932.0	0.92	3617.0 354705.6	0.972 0.009	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	3027.3 165463.3	-997.7 -3435.4	19348.7 18839.4	0.91	3577.9 350868.4	1.025 0.010	NG
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	5556.9 211045.4	-567.8 -3012.4	23447.7 22706.2	0.90	4943.1 484751.6	0.768 0.006	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	1785.5 261275.2	-1493.1 -4054.8	23461.3 23461.3	0.94	5301.5 519896.6	0.797 0.008	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	2998.2 193260.6	-848.1 -3094.6	23262.3 23461.3	0.92	5226.4 512533.9	0.671 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 611	3146.7 193260.6	-848.8 -3102.9	23262.3 23461.3	0.92	5214.6 511375.9	0.678 0.006	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	4234.3 261275.2	-1482.5 -4044.6	23461.3 23461.3	0.91	5110.7 501187.4	0.883 0.008	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	7260.8 193260.6	-2069.0 -2580.5	23262.3 22520.9	0.83	4660.4 457033.1	0.737 0.006	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	2000.7 242704.8	-2720.1 -3321.5	23461.3 23447.7	0.92	5290.9 518862.7	0.660 0.006	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3724.8 177632.7	-1816.9 -2609.0	23077.0 23447.7	0.88	5163.2 506334.0	0.599 0.005	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3797.4 177632.7	-1819.6 -2607.1	23077.0 23447.7	0.88	5156.1 505641.1	0.601 0.005	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	5420.5 242704.8	-2815.8 -3321.0	23461.3 23355.0	0.86	4962.5 486652.9	0.780 0.007	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	8983.7 173273.8	-3494.4 -980.0	23020.8 22270.1	0.85	4298.2 421512.4	0.993 0.008	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	2230.8 248601.1	-4847.9 -1910.0	23461.3 23396.2	0.93	5278.3 517626.8	0.950 0.009	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	4468.6 205866.6	-4544.5 -1432.5	23396.2 23396.2	0.90	5084.3 498599.4	0.976 0.009	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	4461.2 205866.6	-4529.7 -1431.3	23396.2 23396.2	0.90	5085.2 498683.3	0.973 0.009	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	6617.6 248601.1	-4403.0 -1887.0	23461.3 23396.2	0.88	4776.0 468362.0	1.031 0.009	NG
3F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	10744.6 240600.0	-3691.7 198.6	27385.0 26639.6	0.90	5801.3 568911.9	0.881 0.006	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3166.5 385267.1	-5467.2 -1930.6	27465.3 27465.3	0.94	7159.4 702096.9	0.825 0.008	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	5241.4 385267.1	-5495.3 -2327.3	27465.3 27465.3	0.92	6934.7 680057.0	0.892 0.008	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	5093.6 385267.1	-5501.5 -2341.1	27465.3 27465.3	0.92	6954.3 681986.5	0.888 0.008	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 653	7116.5 385267.1	-5418.9 -2377.1	27465.3 27465.3	0.90	6636.1 650781.2	0.943 0.008	OK
2F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	12523.7 240600.0	-4831.1 407.6	27385.0 26266.9	0.90	5268.0 516612.9	1.103 0.009	NG
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	4121.7 367327.0	-6677.0 -1154.7	27465.3 27465.3	0.94	7069.7 693301.2	1.019 0.010	NG
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	6026.2 367327.0	-6538.4 -1098.8	27465.3 27465.3	0.93	6820.7 668884.8	1.063 0.010	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	5724.7 367327.0	-6506.4 -1095.4	27465.3 27465.3	0.93	6866.4 673360.6	1.049 0.010	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 667	7604.0 367327.0	-6218.5 -1211.5	27465.3 27465.3	0.91	6543.7 641714.3	1.073 0.010	NG
1F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	14343.3 261783.6	-4698.9 1484.6	27465.3 27165.3	0.92	4643.0 455320.0	1.155 0.010	NG
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	5027.1 332357.7	-6943.7 -21.6	27465.3 27465.3	0.94	6963.0 682836.1	1.091 0.010	NG
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	6822.9 332357.7	-6644.8 -205.1	27465.3 27465.3	0.93	6688.8 655951.2	1.110 0.010	NG
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	6413.1 332357.7	-6729.7 -225.4	27465.3 27465.3	0.93	6758.7 662804.1	1.107 0.010	NG
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 675	8186.4 332357.7	-6362.2 -544.5	27465.3 27465.3	0.91	6425.2 630096.2	1.117 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	297.6 31364.6	67.3 -465.2	7515.2 7701.1	0.96	1169.4 114681.4	0.424 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	213.8 40300.1	-289.8 -725.1	7780.8 7754.2	0.95	1170.4 114776.3	0.618 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	217.9 40300.1	-408.2 -755.4	7780.8 7780.8	0.94	1170.4 114772.4	0.640 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	280.4 39245.0	-287.9 -729.5	7754.2 7754.2	0.94	1169.6 114703.4	0.626 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	257.3 38230.8	-197.2 -674.1	7727.7 7727.7	0.95	1169.9 114731.0	0.582 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	23.1 31364.6	101.7 -324.7	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114876.4	0.278 0.003	OK
8F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	697.5 24076.5	167.4 -662.3	7196.5 7621.5	0.94	1160.4 113799.7	0.642 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	503.9 40300.1	-237.0 -1050.6	7780.8 7727.7	0.93	1165.7 114315.0	0.911 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	552.3 40300.1	-371.6 -1101.7	7780.8 7780.8	0.92	1164.5 114201.7	0.950 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	540.4 38230.8	-236.2 -1039.9	7727.7 7727.7	0.93	1164.8 114230.7	0.905 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	571.1 35413.5	-142.4 -960.4	7648.0 7674.6	0.93	1164.1 114154.9	0.847 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	23.0 24076.5	168.7 -692.4	7196.5 7621.5	0.99	1171.4 114876.4	0.588 0.006	OK
7F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	1045.8 23778.3	-12.0 -742.6	7180.5 7394.2	0.89	1146.7 112454.4	0.738 0.007	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 537	754.4 37757.4	-395.9 -1069.4	7714.9 7741.6	0.90	1158.6 113616.7	0.939 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	857.1 39801.1	-523.5 -1101.6	7768.4 7768.4	0.89	1154.8 113250.0	0.967 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	551 537	781.3 36794.1	-389.7 -1059.1	7688.2 7741.6	0.90	1157.6 113525.2	0.933 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	572 544	875.6 34115.5	-255.2 -986.7	7608.0 7714.9	0.90	1154.1 113178.8	0.892 0.009	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	45.5 23778.3	-0.2 -721.7	7180.5 7394.2	0.98	1171.4 114873.0	0.610 0.006	OK
6F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	1479.4 53917.3	-0.1 -741.7	12806.4 12806.4	0.92	2438.0 239090.0	0.398 0.003	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 548	1079.8 90658.6	-666.3 -1630.7	13679.5 13788.7	0.92	2454.9 240742.8	0.695 0.007	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 541	1190.1 95313.7	-939.0 -2020.2	13752.3 13825.1	0.92	2450.8 240338.4	0.846 0.008	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 548	975.7 86336.4	-659.6 -1623.5	13606.8 13788.7	0.93	2458.4 241088.8	0.686 0.007	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 555	1278.5 78570.3	-389.7 -1245.1	13461.3 13752.3	0.92	2447.2 239985.4	0.564 0.005	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	10.9 53917.3	10.7 -732.1	12806.4 12806.4	0.99	2474.1 242627.6	0.295 0.003	OK
5F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	1917.1 46546.2	-488.9 -723.3	12515.3 12515.3	0.83	2413.5 236686.7	0.406 0.003	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	1403.8 82316.2	-1098.1 -1260.5	13534.0 13679.5	0.88	2441.6 239442.4	0.559 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 555	1535.1 86336.4	-1337.7 -1463.0	13606.8 13752.3	0.87	2435.3 238818.2	0.638 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 569	1188.2 75074.4	-1091.4 -1253.6	13388.5 13679.5	0.88	2450.8 240345.5	0.543 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 576	1706.7 71806.7	-850.4 -1047.2	13315.7 13643.2	0.86	2426.1 237919.3	0.501 0.004	OK
4F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	832 804	2327.0 42349.7	-959.6 -186.9	12316.7 12464.0	0.86	2384.9 233874.5	0.542 0.004	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	619 555	1707.8 76642.3	-1548.2 -821.2	13421.7 13753.3	0.89	2426.0 237913.3	0.694 0.007	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	604 547	1863.0 80296.2	-1785.8 -1077.7	13495.4 13790.1	0.88	2416.9 237017.5	0.787 0.008	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	633 555	1391.4 73232.2	-1541.5 -814.4	13348.1 13753.3	0.89	2442.2 239498.4	0.672 0.006	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 562	2132.4 67060.9	-1306.4 -559.6	13200.7 13716.4	0.87	2399.2 235277.2	0.637 0.006	OK
3F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	2704.2 52323.4	-977.0 256.3	16664.5 16664.5	0.92	3207.2 314515.6	0.449 0.003	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	639 527	1919.3 92565.2	-1568.8 -389.5	18223.8 19055.5	0.91	3248.9 318610.2	0.548 0.005	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2174.1 96777.4	-1794.1 -643.0	18327.8 19055.5	0.90	3236.9 317433.4	0.619 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	1646.3 88622.0	-1562.6 -382.6	18119.9 19055.5	0.92	3260.1 319708.1	0.534 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	2667.5 81455.6	-1328.7 -126.6	17912.0 19003.5	0.90	3209.4 314737.8	0.525 0.004	OK
2F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	3063.3 52323.4	-931.5 220.2	16664.5 16664.5	0.91	3183.3 312178.9	0.457 0.003	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2111.1 88622.0	-1650.9 -415.0	18119.9 19055.5	0.90	3240.0 317737.8	0.581 0.005	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2477.0 96777.4	-1971.7 -677.7	18327.8 19055.5	0.89	3220.7 315843.9	0.684 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	1910.2 88622.0	-1642.4 -407.6	18119.9 19055.5	0.91	3249.3 318649.3	0.569 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	3225.2 81455.6	-1351.0 -153.2	17912.0 19003.5	0.89	3171.6 311030.0	0.560 0.004	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	45.9 52323.4	-888.5 240.3	16664.5 16664.5	0.99	3291.3 322763.8	0.270 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	3445.4 63650.8	-3125.1 274.4	17251.0 17486.2	0.89	3154.7 309372.6	1.097 0.010	NG
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	2389.8 86968.0	-3201.8 -253.1	18074.2 18544.6	0.91	3225.6 316322.5	1.043 0.010	NG
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	643 596	2792.1 91321.7	-3186.2 -427.6	18191.8 18544.6	0.90	3201.6 313970.4	1.053 0.010	NG
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	2125.5 86968.0	-3215.4 -247.3	18074.2 18544.6	0.92	3239.3 317669.2	1.035 0.010	NG
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	675 596	3681.4 82918.3	-3114.4 -45.6	17956.6 18544.6	0.89	3135.4 307475.0	1.089 0.010	NG
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	78.6 63650.8	-3253.6 259.1	17251.0 17486.2	0.98	3291.2 322759.2	0.978 0.010	OK

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	749.9 75712.5	-571.1 -987.3	19278.5 17668.0	0.92	3689.9 361852.5	0.291 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	945.8 122116.7	686.2 708.1	19324.5 18772.3	0.91	3685.5 361428.3	0.227 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	297.6 37255.5	191.4 211.5	7515.2 7701.1	0.91	1169.4 114681.4	0.206 0.002	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	2188.0 58081.7	-677.0 -606.9	19140.4 16931.8	0.82	3634.9 356457.4	0.284 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	2381.5 94794.5	346.8 66.0	19232.5 18220.2	0.91	3623.3 355328.7	0.218 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	697.5 34543.3	67.7 43.6	7196.5 7621.5	0.88	1160.4 113799.7	0.149 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	3640.9 65205.7	-758.1 -631.7	18932.0 17265.2	0.78	3524.6 345643.1	0.381 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	3854.1 93620.6	49.2 168.7	19070.9 18191.2	0.87	3503.8 343603.5	0.253 0.000	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	1045.8 28251.0	18.6 33.3	7180.5 7394.2	0.85	1146.7 112454.4	0.171 0.000	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	5404.5 114103.3	-781.8 -834.6	23262.3 21964.7	0.79	4964.7 486872.3	0.375 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	5556.9 151569.6	207.3 255.3	23447.7 22706.2	0.83	4943.1 484751.6	0.286 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	1479.4 53917.3	95.4 128.3	12806.4 12806.4	0.86	2438.0 239090.0	0.161 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	7170.9 100378.3	-750.0 -814.6	23169.7 21594.0	0.74	4677.2 458680.5	0.454 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	7260.8 140638.4	216.1 104.5	23262.3 22520.9	0.83	4660.4 457033.1	0.358 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	1917.1 46546.2	77.0 46.4	12515.3 12515.3	0.84	2413.5 236686.7	0.180 0.000	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	8946.1 86804.9	-659.2 -930.5	22833.2 21144.0	0.73	4307.0 422368.5	0.564 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	8983.7 127637.6	76.7 -36.0	23020.8 22270.1	0.93	4298.2 421512.4	0.418 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	832 804	2327.0 45404.0	20.6 -14.7	12316.7 12464.0	0.97	2384.9 233874.5	0.197 0.000	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	10759.9 126091.1	-985.1 -1128.4	27198.7 25521.5	0.73	5797.0 568496.2	0.545 0.002	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	10744.6 181126.4	-103.0 -116.7	27385.0 26639.6	0.77	5801.3 568911.9	0.416 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	2704.2 52323.4	-59.4 -62.6	16664.5 16664.5	0.78	3207.2 314515.6	0.178 0.000	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	12580.9 113240.7	-1176.0 -810.7	27012.3 25148.8	0.72	5249.5 514799.0	0.631 0.002	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	12523.7 159339.6	-389.3 12.3	27385.0 26266.9	0.86	5268.0 516612.9	0.527 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	3063.3 52323.4	-137.9 -36.9	16664.5 16664.5	0.85	3183.3 312178.9	0.221 0.000	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	14385.5 188008.9	-769.6 -457.8	27465.3 26743.7	0.78	4628.1 453856.9	0.627 0.002	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	14343.3 220338.0	-252.5 622.1	27465.3 27165.3	0.92	4643.0 455320.0	0.612 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	3445.4 69250.7	-185.5 90.4	17251.0 17486.2	0.94	3154.7 309372.6	0.256 0.001	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	803.1 111825.9	-861.5 -1394.8	19416.5 18588.3	0.93	3688.8 361747.0	0.397 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	973.9 147466.1	634.4 854.4	19416.5 19140.4	0.93	3684.8 361359.4	0.267 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	213.8 39245.0	41.1 26.2	7780.8 7754.2	0.94	1170.4 114776.3	0.061 0.000	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	976.2 87702.3	-881.3 -558.2	19416.5 18036.1	0.91	3684.8 361353.8	0.274 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1258.8 122116.7	320.7 66.9	19416.5 18772.3	0.94	3676.6 360547.3	0.149 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	503.9 38230.8	-27.8 -29.1	7780.8 7727.7	0.89	1165.7 114315.0	0.088 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	1158.0 86616.2	-763.3 -638.1	19302.4 18006.0	0.89	3679.7 360858.1	0.251 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	1574.3 126220.4	86.9 175.1	19348.7 18839.4	0.92	3664.9 359405.7	0.128 0.000	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 537	754.4 38759.0	-72.4 -53.3	7714.9 7741.6	0.88	1158.6 113616.7	0.153 0.001	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	1219.6 130848.4	-852.1 -919.9	23461.3 22335.5	0.91	5323.5 522054.8	0.212 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	1785.5 220872.9	145.8 167.8	23461.3 23461.3	0.92	5301.5 519896.6	0.105 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 548	1079.8 97776.8	-114.2 -122.1	13679.5 13788.7	0.90	2454.9 240742.8	0.124 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	1286.7 122046.3	-840.7 -852.0	23461.3 22150.1	0.90	5321.3 521841.5	0.203 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	2000.7 211045.4	176.5 99.0	23461.3 23447.7	0.92	5290.9 518862.7	0.116 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	1403.8 90658.6	-92.8 -104.2	13534.0 13679.5	0.88	2441.6 239442.4	0.141 0.000	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	1358.7 111303.3	-691.6 -924.5	23461.3 21894.7	0.90	5318.8 521599.7	0.220 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	2230.8 205866.6	-6.8 -13.6	23461.3 23396.2	0.92	5278.3 517626.8	0.098 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	619 555	1707.8 95377.5	-209.1 -184.2	13421.7 13753.3	0.87	2426.0 237913.3	0.202 0.001	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	2057.5 141259.7	-1004.7 -1126.9	27465.3 25894.2	0.89	7234.0 709415.9	0.218 0.002	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3166.5 320429.8	-187.5 -215.8	27465.3 27465.3	0.91	7159.4 702096.9	0.142 0.000	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	639 527	1919.3 136343.5	-323.2 -317.3	18223.8 19055.5	0.88	3248.9 318610.2	0.193 0.001	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	2763.6 141259.7	-1079.6 -838.5	27465.3 25894.2	0.88	7190.2 705114.9	0.239 0.002	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	4121.7 306780.0	-349.8 -87.2	27465.3 27465.3	0.93	7069.7 693301.2	0.195 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	2111.1 136343.5	-334.3 -261.9	18119.9 19055.5	0.89	3240.0 317737.8	0.208 0.001	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	3449.0 203212.6	-759.0 -611.3	27465.3 26954.5	0.88	7135.3 699735.8	0.221 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	5027.1 301054.2	56.0 496.5	27465.3 27465.3	0.93	6963.0 682836.1	0.247 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	2389.8 106541.1	-103.1 -35.8	18074.2 18544.6	0.90	3225.6 316322.5	0.161 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	522.8 111825.9	-804.3 -1477.2	19232.5 18588.3	0.95	3693.6 362221.5	0.408 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	784.3 147466.1	705.8 1136.1	19278.5 19140.4	0.94	3689.2 361785.2	0.332 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	217.9 40300.1	132.2 131.8	7780.8 7780.8	0.93	1170.4 114772.4	0.133 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1146.4 87702.3	-726.0 -603.0	19048.4 18036.1	0.90	3680.1 360892.5	0.242 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1509.6 127803.1	477.5 328.1	19140.4 18864.4	0.91	3667.5 359660.7	0.199 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	552.3 40300.1	85.0 71.9	7780.8 7780.8	0.89	1164.5 114201.7	0.137 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	1771.4 86616.2	-621.8 -711.1	18839.4 18006.0	0.87	3656.3 358563.9	0.268 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2263.1 132238.1	354.9 429.5	18932.0 18932.0	0.88	3630.5 356030.9	0.224 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	857.1 39801.1	56.8 56.6	7768.4 7768.4	0.85	1154.8 113250.0	0.153 0.001	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	2410.9 130848.4	−751.2 −922.1	23169.7 22335.5	0.88	5267.5 516566.0	0.262 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	2998.2 231403.1	446.6 556.9	23262.3 23461.3	0.90	5226.4 512533.9	0.224 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 541	1190.1 100336.7	117.4 142.0	13752.3 13825.1	0.90	2450.8 240338.4	0.139 0.001	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	3054.7 122046.3	−747.9 −809.5	22984.3 22150.1	0.85	5222.0 512099.6	0.270 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3724.8 211045.4	443.1 480.1	23077.0 23447.7	0.87	5163.2 506334.0	0.241 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 555	1535.1 95313.7	100.6 104.1	13606.8 13752.3	0.88	2435.3 238818.2	0.150 0.000	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	3698.7 111303.3	−607.8 −828.2	23302.4 21894.7	0.84	5165.7 506580.2	0.304 0.002	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	4468.6 205866.6	317.8 431.4	23396.2 23396.2	0.87	5084.3 498599.4	0.263 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	604 547	1863.0 97874.5	59.5 74.6	13495.4 13790.1	0.88	2416.9 237017.5	0.165 0.000	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	4357.3 141259.7	−791.6 −895.4	27465.3 25894.2	0.83	7044.0 690778.1	0.274 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	5241.4 320429.8	348.7 404.1	27465.3 27465.3	0.88	6934.7 680057.0	0.240 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2174.1 136343.5	34.2 69.4	18327.8 19055.5	0.91	3236.9 317433.4	0.138 0.000	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	5019.2 141259.7	−817.9 −714.9	27465.3 25894.2	0.82	6964.0 682936.8	0.290 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	6026.2 306780.0	179.0 366.0	27465.3 27465.3	0.90	6820.7 668884.8	0.265 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	2477.0 136343.5	15.6 61.4	18327.8 19055.5	0.92	3220.7 315843.9	0.153 0.000	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	5673.2 203212.6	−213.8 −667.0	27465.3 26954.5	0.89	6873.9 674102.1	0.294 0.001	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	6822.9 301054.2	261.4 652.5	27465.3 27465.3	0.89	6688.8 655951.2	0.330 0.001	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	643 596	2792.1 106541.1	−34.5 82.1	18191.8 18544.6	0.95	3201.6 313970.4	0.178 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	302.4 75712.5	−790.9 301.5	19278.5 17668.0	0.98	3696.0 362453.8	0.228 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	505.1 122116.7	1021.3 2710.5	19324.5 18772.3	0.96	3693.9 362244.8	0.730 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	399.5 37255.5	306.3 736.1	7515.2 7701.1	0.93	1167.8 114524.1	0.642 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	555.1 58081.7	−453.3 1868.3	19140.4 16931.8	0.96	3693.2 362177.0	0.524 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	908.5 94794.5	857.3 3144.6	19232.5 18220.2	0.94	3686.4 361516.7	0.855 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	1025.2 34543.3	302.5 782.8	7196.5 7621.5	0.88	1147.7 112549.0	0.749 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	751.6 65205.7	772.4 2281.3	18932.0 17265.2	0.93	3689.8 361849.2	0.623 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	1354.1 93620.6	1442.8 3228.2	19070.9 18191.2	0.91	3673.3 360229.3	0.883 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	1646.1 28251.0	259.7 785.1	7180.5 7394.2	0.84	1110.2 108874.2	0.827 0.007	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	724.1 114103.3	−7.7 3444.5	23262.3 21964.7	0.96	5335.9 523277.2	0.656 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2029.0 151569.6	803.6 4200.8	23447.7 22706.2	0.93	5289.4 518717.7	0.831 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	2304.0 53917.3	−118.0 876.9	12806.4 12806.4	0.91	2386.6 234046.9	0.517 0.004	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	702.2 100378.3	547.5 3972.5	23169.7 21594.0	0.95	5336.3 523316.9	0.746 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	2691.5 140638.4	1297.3 4612.2	23262.3 22520.9	0.91	5249.0 514748.9	0.922 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	2970.8 46546.2	99.5 1249.2	12515.3 12515.3	0.86	2328.6 228361.3	0.703 0.005	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	679.8 86804.9	1751.8 3211.2	22833.2 21144.0	0.93	5336.7 523356.1	0.597 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	3343.3 127637.6	2376.1 3940.2	23020.8 22270.1	0.87	5198.1 509756.3	0.809 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	832 804	3628.5 45404.0	456.1 962.6	12316.7 12464.0	0.79	2257.1 221345.0	0.629 0.004	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	655.7 126091.1	2460.7 2033.9	27198.7 25521.5	0.93	7283.0 714221.1	0.343 0.003	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	3987.6 181126.4	3408.9 2878.9	27385.0 26639.6	0.86	7083.7 694674.9	0.562 0.005	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4284.4 52323.4	821.8 598.8	16664.5 16664.5	0.75	3080.1 302055.9	0.462 0.003	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	633.1 113240.7	4606.3 1189.8	27012.3 25148.8	0.95	7283.4 714257.8	0.631 0.006	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	4636.2 159339.6	4675.9 1818.3	27385.0 26266.9	0.88	7011.7 687609.0	0.759 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4936.2 52323.4	727.3 253.8	16664.5 16664.5	0.79	3011.0 295274.2	0.490 0.002	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	625.5 188008.9	7250.8 -1181.4	27465.3 26743.7	0.98	7283.5 714270.0	0.997 0.010	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5313.6 220338.0	6930.0 398.6	27465.3 27165.3	0.92	6924.8 679093.6	1.090 0.010	NG
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	5581.3 69250.7	2931.2 297.0	17251.0 17486.2	0.84	2932.9 287620.0	1.141 0.010	NG

Y方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	459.2 111825.9	-534.0 487.8	19416.5 18588.3	1.00	3694.4 362301.3	0.169 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	970.1 147466.1	1734.7 3349.3	19416.5 19140.4	0.94	3684.9 361369.0	0.906 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	370.8 39245.0	455.6 671.8	7780.8 7754.2	0.92	1168.3 114573.0	0.580 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	690.0 87702.3	313.3 2525.0	19416.5 18036.1	0.95	3691.0 361962.6	0.692 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1607.6 122116.7	1673.3 3495.2	19416.5 18772.3	0.92	3663.5 359270.6	0.962 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	1061.8 38230.8	407.6 979.3	7780.8 7727.7	0.88	1146.0 112379.5	0.896 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	829.2 86616.2	1137.8 3003.4	19302.4 18006.0	0.93	3688.2 361692.7	0.811 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2343.8 126220.4	2478.6 3513.1	19348.7 18839.4	0.88	3625.7 355556.2	0.980 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 537	1764.4 38759.0	786.7 976.1	7714.9 7741.6	0.81	1101.1 107980.5	0.934 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	844.4 130848.4	160.1 3458.1	23461.3 22335.5	0.96	5333.5 523037.9	0.662 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	2718.5 220872.9	2301.6 5052.3	23461.3 23461.3	0.92	5247.1 514563.0	0.996 0.010	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 548	2963.0 97776.8	934.3 2199.9	13679.5 13788.7	0.88	2329.4 228436.2	1.020 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	860.1 122046.3	782.2 4244.8	23461.3 22150.1	0.95	5333.2 523003.8	0.799 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3110.1 211045.4	2351.2 5036.2	23461.3 23447.7	0.91	5217.5 511666.5	1.004 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	4162.8 90658.6	1045.8 1907.8	13534.0 13679.5	0.83	2188.5 214616.6	0.982 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	877.0 111303.3	1931.5 3400.7	23461.3 21894.7	0.93	5332.8 522966.6	0.637 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	3511.9 205866.6	3588.4 4811.3	23461.3 23396.2	0.89	5183.1 508289.6	0.962 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	619 555	5368.5 95377.5	1545.2 1780.2	13421.7 13753.3	0.78	1999.0 196039.8	0.993 0.009	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	905.3 141259.7	2698.9 2276.9	27465.3 25894.2	0.93	7278.0 713728.9	0.380 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3559.0 320429.8	4860.8 4668.3	27465.3 27465.3	0.90	7125.4 698761.2	0.734 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	639 527	6955.2 136343.5	2066.0 2143.6	18223.8 19055.5	0.78	2734.7 268186.5	0.916 0.008	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	937.9 141259.7	4749.6 1381.4	27465.3 25894.2	0.95	7277.2 713652.9	0.658 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	3604.4 306780.0	6339.6 3229.7	27465.3 27465.3	0.92	7121.2 698350.6	0.939 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	8550.3 136343.5	2254.0 1537.7	18119.9 19055.5	0.79	2450.2 240280.7	1.049 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	978.1 203212.6	7226.9 -863.4	27465.3 26954.5	0.97	7276.2 713555.6	1.002 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	3640.7 301054.2	7046.0 1851.2	27465.3 27465.3	0.93	7117.8 698018.7	1.043 0.010	NG
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	10168.7 106541.1	2170.0 1436.3	18074.2 18544.6	0.74	2103.5 206283.6	1.104 0.011	NG

Y方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	462.0 111825.9	-529.6 495.9	19232.5 18588.3	1.00	3694.4 362298.0	0.168 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	990.4 147466.1	1723.2 3330.0	19278.5 19140.4	0.94	3684.4 361318.0	0.902 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	387.0 40300.1	452.8 643.9	7780.8 7780.8	0.92	1168.0 114545.9	0.558 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	703.3 87702.3	312.6 2519.7	19048.4 18036.1	0.95	3690.8 361939.0	0.691 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1659.5 127803.1	1672.3 3492.7	19140.4 18864.4	0.92	3661.3 359054.0	0.964 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	1148.2 40300.1	416.7 985.3	7780.8 7780.8	0.88	1141.6 111956.7	0.909 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	852.4 86616.2	1137.8 2999.7	18839.4 18006.0	0.93	3687.7 361642.8	0.811 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2410.3 132238.1	2477.4 3509.7	18932.0 18932.0	0.88	3621.5 355152.4	0.983 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	1920.8 39801.1	790.9 967.2	7768.4 7768.4	0.80	1088.1 106703.2	0.942 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	881.1 130848.4	162.0 3458.2	23169.7 22335.5	0.96	5332.7 522957.3	0.663 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	2780.8 231403.1	2299.8 5048.6	23262.3 23461.3	0.92	5242.7 514128.7	1.000 0.010	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 541	3213.5 100336.7	947.0 2197.1	13752.3 13825.1	0.87	2303.9 225934.8	1.034 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	912.2 122046.3	783.2 4242.9	22984.3 22150.1	0.95	5332.0 522886.6	0.800 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3153.4 211045.4	2348.4 5033.3	23077.0 23447.7	0.91	5214.0 511322.0	1.007 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 555	4503.5 95313.7	1097.7 1892.2	13606.8 13752.3	0.83	2139.8 209843.0	0.996 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	943.5 111303.3	1929.8 3400.2	23302.4 21894.7	0.93	5331.2 522812.9	0.639 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	3525.9 205866.6	3584.5 4809.4	23396.2 23396.2	0.89	5181.8 508164.8	0.962 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	604 547	5798.1 97874.5	1538.0 1731.5	13495.4 13790.1	0.77	1920.0 188285.2	1.003 0.009	NG
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	981.3 141259.7	2699.9 2278.5	27465.3 25894.2	0.92	7276.2 713547.6	0.382 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3540.7 320429.8	4858.5 4666.4	27465.3 27465.3	0.90	7127.1 698926.0	0.733 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	7469.9 136343.5	2057.8 2158.8	18327.8 19055.5	0.77	2649.3 259810.0	0.943 0.008	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	1021.8 141259.7	4751.5 1379.9	27465.3 25894.2	0.95	7275.1 713445.0	0.660 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	3559.1 306780.0	6340.9 3225.7	27465.3 27465.3	0.92	7125.4 698760.4	0.938 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	9145.3 136343.5	2197.5 1553.2	18327.8 19055.5	0.78	2329.1 228402.3	1.056 0.010	NG
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	1069.0 203212.6	7220.6 -864.2	27465.3 26954.5	0.97	7273.8 713320.4	1.004 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	3578.3 301054.2	7050.3 1843.5	27465.3 27465.3	0.93	7123.6 698587.3	1.042 0.010	NG
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	643 596	10838.5 106541.1	2019.4 1512.1	18191.8 18544.6	0.72	1953.0 191525.4	1.088 0.011	NG

Y方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	463.8 111825.9	-529.2 492.0	19232.5 18588.3	1.00	3694.4 362295.9	0.168 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	988.0 147466.1	1727.1 3338.3	19278.5 19140.4	0.94	3684.5 361324.1	0.904 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	401.3 39245.0	452.5 656.1	7754.2 7754.2	0.91	1167.8 114520.8	0.569 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	705.5 87702.3	315.3 2518.3	19048.4 18036.1	0.95	3690.7 361935.0	0.691 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	1644.6 122116.7	1675.3 3492.6	19140.4 18772.3	0.91	3662.0 359116.8	0.963 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	1111.7 38230.8	409.7 979.7	7727.7 7727.7	0.88	1143.5 112139.3	0.901 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	854.8 86616.2	1138.3 2997.5	18839.4 18006.0	0.93	3687.7 361637.5	0.810 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2382.9 132238.1	2479.8 3510.7	18932.0 18932.0	0.89	3623.3 355319.8	0.982 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	551 537	1832.5 38759.0	784.9 970.1	7688.2 7741.6	0.80	1095.6 107437.5	0.937 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	883.7 130848.4	163.7 3457.7	23169.7 22335.5	0.96	5332.6 522951.5	0.663 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 611	2741.1 220872.9	2302.5 5050.7	23262.3 23461.3	0.92	5245.5 514406.3	0.997 0.010	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 548	3078.9 97776.8	937.8 2197.4	13606.8 13788.7	0.87	2317.9 227304.3	1.027 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	914.9 122046.3	784.2 4241.2	22984.3 22150.1	0.95	5331.9 522880.4	0.800 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3101.3 211045.4	2347.4 5035.6	23077.0 23447.7	0.91	5218.3 511735.8	1.006 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 569	4326.1 90658.6	1066.5 1898.0	13388.5 13679.5	0.83	2165.6 212375.3	0.991 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	946.0 111303.3	1928.1 3399.6	23302.4 21894.7	0.93	5331.1 522807.0	0.639 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	3460.9 205866.6	3585.2 4815.0	23396.2 23396.2	0.89	5187.7 508741.2	0.961 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	633 555	5573.8 95377.5	1541.6 1756.0	13348.1 13753.3	0.77	1962.0 192408.8	1.000 0.009	NG
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	985.0 141259.7	2700.8 2280.1	27465.3 25894.2	0.92	7276.1 713538.3	0.382 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3464.2 320429.8	4861.9 4670.4	27465.3 27465.3	0.90	7134.0 699602.5	0.732 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	7195.9 136343.5	2059.2 2146.4	18119.9 19055.5	0.77	2695.6 264343.4	0.931 0.008	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	1026.0 141259.7	4753.7 1378.5	27465.3 25894.2	0.95	7275.0 713434.2	0.660 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	3470.7 306780.0	6347.1 3226.8	27465.3 27465.3	0.92	7133.4 699546.0	0.937 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	8819.9 136343.5	2233.1 1542.5	18119.9 19055.5	0.78	2396.3 234997.3	1.056 0.010	NG
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	1073.5 203212.6	7220.3 -866.3	27465.3 26954.5	0.97	7273.7 713308.4	1.004 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	3476.1 301054.2	7057.3 1842.1	27465.3 27465.3	0.93	7132.9 699498.5	1.040 0.010	NG
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	10454.1 106541.1	2106.1 1460.7	18074.2 18544.6	0.73	2039.4 199994.7	1.100 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	456.8 111825.9	-531.8 479.7	19416.5 18588.3	1.00	3694.5 362304.2	0.169 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 576	967.3 143886.5	1736.0 3358.4	19416.5 19094.4	0.94	3685.0 361375.8	0.908 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	384.8 38230.8	456.5 688.1	7727.7 7727.7	0.92	1168.1 114549.6	0.594 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	685.1 87702.3	314.7 2516.7	19416.5 18036.1	0.95	3691.1 361971.3	0.690 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1594.0 122116.7	1677.2 3493.6	19416.5 18772.3	0.92	3664.1 359326.0	0.961 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	1020.4 36317.0	401.7 972.0	7648.0 7674.6	0.88	1147.9 112570.6	0.886 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	826.1 86616.2	1137.6 2991.5	19302.4 18006.0	0.93	3688.3 361699.1	0.808 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2315.2 126220.4	2481.4 3513.2	19348.7 18839.4	0.88	3627.4 355726.1	0.979 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	572 544	1667.4 37757.4	778.7 978.3	7608.0 7714.9	0.81	1108.6 108717.8	0.928 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	847.4 130848.4	165.7 3458.7	23461.3 22335.5	0.96	5333.4 523031.3	0.662 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	2673.4 220872.9	2304.9 5054.0	23461.3 23461.3	0.92	5250.2 514872.2	0.995 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 555	2814.7 95313.7	922.9 2202.5	13461.3 13752.3	0.88	2343.5 229821.3	1.015 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	872.6 122046.3	785.2 4239.0	23461.3 22150.1	0.95	5332.9 522976.2	0.798 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	3046.6 201859.6	2349.4 5038.1	23461.3 23355.0	0.91	5222.6 512162.7	1.002 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 576	3963.3 88457.9	1021.3 1915.0	13315.7 13643.2	0.84	2215.2 217236.4	0.976 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	900.8 111303.3	1926.3 3399.2	23461.3 21894.7	0.93	5332.2 522912.8	0.637 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	3427.8 205866.6	3585.7 4818.1	23461.3 23396.2	0.89	5190.7 509029.9	0.960 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 562	5116.9 92974.8	1541.7 1798.3	13200.7 13716.4	0.78	2042.5 200303.9	0.989 0.009	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	926.4 141259.7	2701.9 2281.7	27465.3 25894.2	0.93	7277.5 713680.0	0.381 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 653	3462.6 306780.0	4866.2 4675.2	27465.3 27465.3	0.90	7134.1 699617.2	0.731 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	6651.3 132773.9	2068.5 2138.8	17912.0 19003.5	0.78	2782.3 272851.5	0.905 0.008	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	956.0 141259.7	4755.1 1377.0	27465.3 25894.2	0.95	7276.8 713609.6	0.659 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 667	3495.3 293984.1	6349.4 3228.0	27465.3 27465.3	0.92	7131.2 699329.1	0.936 0.009	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	8194.0 132773.9	2281.4 1526.2	17912.0 19003.5	0.79	2518.8 247011.8	1.043 0.009	NG
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	996.1 203212.6	7225.6 -868.1	27465.3 26954.5	0.97	7275.8 713510.6	1.003 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 675	3515.7 287035.5	7054.6 1846.4	27465.3 27465.3	0.93	7129.3 699148.5	1.039 0.010	NG
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	675 596	9758.8 106541.1	2260.1 1392.7	17956.6 18544.6	0.76	2195.6 215316.6	1.115 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	304.9 75712.5	-786.2 293.0	19278.5 17668.0	0.98	3696.0 362451.8	0.227 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	500.5 122116.7	1025.0 2702.0	19324.5 18772.3	0.96	3693.9 362250.7	0.728 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	393.4 37255.5	308.1 735.3	7515.2 7701.1	0.93	1167.9 114534.8	0.640 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	556.4 58081.7	-450.6 1853.9	19140.4 16931.8	0.96	3693.2 362175.3	0.520 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	901.6 94794.5	866.9 3135.6	19232.5 18220.2	0.94	3686.6 361532.6	0.852 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	1013.8 34543.3	305.0 780.7	7196.5 7621.5	0.88	1148.2 112600.3	0.746 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	744.3 65205.7	772.8 2263.3	18932.0 17265.2	0.93	3690.0 361863.3	0.618 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	1349.4 93620.6	1445.9 3219.0	19070.9 18191.2	0.91	3673.5 360245.6	0.881 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	1632.3 28251.0	260.4 782.7	7180.5 7394.2	0.84	1111.2 108974.4	0.823 0.007	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	697.8 114103.3	1.5 3444.6	23262.3 21964.7	0.96	5336.4 523324.7	0.655 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2032.3 151569.6	811.0 4197.7	23447.7 22706.2	0.93	5289.3 518700.9	0.831 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	2287.5 53917.3	-115.2 876.3	12806.4 12806.4	0.91	2387.9 234169.4	0.515 0.004	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	650.9 100378.3	552.5 3963.0	23169.7 21594.0	0.95	5337.2 523404.9	0.742 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	2705.8 140638.4	1302.5 4604.7	23262.3 22520.9	0.91	5248.0 514650.6	0.921 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	2952.7 46546.2	101.1 1246.3	12515.3 12515.3	0.86	2330.4 228534.3	0.701 0.005	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	600.2 86804.9	1743.1 3208.7	22833.2 21144.0	0.94	5338.1 523485.5	0.594 0.006	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	3372.5 127637.6	2367.3 3937.2	23020.8 22270.1	0.87	5195.5 509507.8	0.810 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	832 804	3611.1 45404.0	453.4 961.4	12316.7 12464.0	0.79	2259.2 221548.8	0.628 0.004	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	547.7 126091.1	2466.2 2042.1	27198.7 25521.5	0.94	7284.7 714385.2	0.341 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	4033.2 181126.4	3414.1 2887.2	27385.0 26639.6	0.86	7079.0 694212.8	0.565 0.005	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4268.7 52323.4	823.4 601.8	16664.5 16664.5	0.75	3081.7 302207.1	0.461 0.003	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	494.8 113240.7	4614.3 1182.4	27012.3 25148.8	0.96	7285.4 714454.9	0.629 0.006	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	4700.9 159339.6	4685.2 1811.0	27385.0 26266.9	0.88	7003.9 686845.2	0.762 0.007	OK
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4923.3 52323.4	729.4 251.8	16664.5 16664.5	0.79	3012.4 295418.2	0.490 0.002	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	453.7 188008.9	7262.6 −1190.0	27465.3 26743.7	0.98	7285.9 714504.1	0.995 0.010	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5401.0 220338.0	6923.9 391.1	27465.3 27165.3	0.92	6912.8 677910.4	1.092 0.010	NG
	C	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	5573.4 69250.7	2932.0 294.9	17251.0 17486.2	0.84	2933.9 287719.1	1.141 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	302.4 159044.6	−56.1 −87.6	19278.5 17668.0	0.96	3696.0 362453.8	0.040 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	459.2 172042.3	−24.7 −35.3	19416.5 18588.3	0.96	3694.4 362301.3	0.034 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	462.0 155038.0	−3.9 −6.7	19232.5 18588.3	0.96	3694.4 362298.0	0.027 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	463.8 155038.0	−0.7 −3.6	19232.5 18588.3	0.97	3694.4 362295.9	0.026 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	456.8 172042.3	26.4 32.9	19416.5 18588.3	0.95	3694.5 362304.2	0.033 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	304.9 159044.6	62.7 90.9	19278.5 17668.0	0.96	3696.0 362451.8	0.041 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	555.1 147466.1	−51.3 −63.0	19140.4 16931.8	0.94	3693.2 362177.0	0.049 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	690.0 172042.3	−27.3 −34.9	19416.5 18036.1	0.94	3691.0 361962.6	0.047 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	703.3 140435.6	−8.5 −12.0	19048.4 18036.1	0.94	3690.8 361939.0	0.042 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	705.5 140435.6	−5.3 −8.9	19048.4 18036.1	0.94	3690.7 361935.0	0.041 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	685.1 172042.3	14.5 14.8	19416.5 18036.1	0.94	3691.1 361971.3	0.042 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	556.4 147466.1	46.6 49.7	19140.4 16931.8	0.94	3693.2 362175.3	0.046 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	751.6 132238.1	−53.5 −71.5	18932.0 17265.2	0.93	3689.8 361849.2	0.062 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	829.2 161187.4	−33.1 −41.4	19302.4 18006.0	0.94	3688.2 361692.7	0.057 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	852.4 126220.4	−14.2 −17.8	18839.4 18006.0	0.93	3687.7 361642.8	0.052 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	854.8 126220.4	−11.5 −15.0	18839.4 18006.0	0.93	3687.7 361637.5	0.051 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	826.1 161187.4	5.2 4.8	19302.4 18006.0	0.93	3688.3 361699.1	0.047 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	744.3 132238.1	37.5 46.3	18932.0 17265.2	0.93	3690.0 361863.3	0.055 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	724.1 193260.6	−69.2 −79.5	23262.3 21964.7	0.94	5335.9 523277.2	0.047 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	844.4 242704.8	−48.1 −55.5	23461.3 22335.5	0.94	5333.5 523037.9	0.048 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	881.1 185199.7	−22.1 −24.1	23169.7 22335.5	0.93	5332.7 522957.3	0.044 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	883.7 185199.7	−18.6 −20.8	23169.7 22335.5	0.93	5332.6 522951.5	0.043 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	847.4 242704.8	−0.2 −2.6	23461.3 22335.5	0.97	5333.4 523031.3	0.038 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	697.8 193260.6	40.6 40.8	23262.3 21964.7	0.94	5336.4 523324.7	0.039 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	702.2 185199.7	−70.9 −73.3	23169.7 21594.0	0.94	5336.3 523316.9	0.045 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	860.1 231403.1	−48.8 −52.9	23461.3 22150.1	0.94	5333.2 523003.8	0.048 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	912.2 170520.2	−23.1 −23.9	22984.3 22150.1	0.93	5332.0 522886.6	0.045 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	914.9 170520.2	-20.4 -21.2	22984.3 22150.1	0.93	5331.9 522880.4	0.045 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	872.6 231403.1	-7.4 -8.6	23461.3 22150.1	0.94	5332.9 522976.2	0.041 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	650.9 185199.7	33.0 31.2	23169.7 21594.0	0.94	5337.2 523404.9	0.036 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	679.8 159806.4	-66.2 -71.2	22833.2 21144.0	0.94	5336.7 523356.1	0.045 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	877.0 236749.0	-55.8 -53.1	23461.3 21894.7	0.94	5332.8 522966.6	0.050 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	943.5 196906.2	-37.7 -26.2	23302.4 21894.7	0.94	5331.2 522812.9	0.050 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	946.0 196906.2	-34.4 -23.6	23302.4 21894.7	0.94	5331.1 522807.0	0.049 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	900.8 236749.0	-19.0 -13.5	23461.3 21894.7	0.95	5332.2 522912.8	0.045 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	600.2 159806.4	22.8 28.7	22833.2 21144.0	0.94	5338.1 523485.5	0.033 0.000	OK
3F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	655.7 223247.9	-69.4 -74.7	27198.7 25521.5	0.95	7283.0 714221.1	0.035 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	905.3 367327.0	-61.1 -67.7	27465.3 25894.2	0.95	7278.0 713728.9	0.044 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	981.3 367327.0	-47.3 -52.4	27465.3 25894.2	0.95	7276.2 713547.6	0.045 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	985.0 367327.0	-42.9 -47.1	27465.3 25894.2	0.95	7276.1 713538.3	0.044 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	926.4 367327.0	-22.8 -21.2	27465.3 25894.2	0.95	7277.5 713680.0	0.039 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	547.7 223247.9	28.8 35.4	27198.7 25521.5	0.96	7284.7 714385.2	0.026 0.000	OK
2F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	633.1 207707.5	-63.9 -69.4	27012.3 25148.8	0.95	7283.4 714257.8	0.034 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	937.9 350611.4	-62.5 -62.8	27465.3 25894.2	0.95	7277.2 713652.9	0.044 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	1021.8 350611.4	-47.6 -48.7	27465.3 25894.2	0.95	7275.1 713445.0	0.046 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	1026.0 350611.4	-45.9 -45.4	27465.3 25894.2	0.95	7275.0 713434.2	0.046 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	956.0 350611.4	-28.5 -28.3	27465.3 25894.2	0.95	7276.8 713609.6	0.041 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	494.8 207707.5	22.6 21.5	27012.3 25148.8	0.95	7285.4 714454.9	0.023 0.000	OK
1F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	625.5 250389.3	-64.0 -71.8	27465.3 26743.7	0.95	7283.5 714270.0	0.033 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	978.1 316125.6	-40.0 -53.9	27465.3 26954.5	0.95	7276.2 713555.6	0.043 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	1069.0 316125.6	-43.7 -47.6	27465.3 26954.5	0.94	7273.8 713320.4	0.046 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	1073.5 316125.6	-41.3 -45.2	27465.3 26954.5	0.94	7273.7 713308.4	0.046 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	996.1 316125.6	-45.8 -38.4	27465.3 26954.5	0.95	7275.8 713510.6	0.043 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	453.7 250389.3	-10.0 19.3	27465.3 26743.7	0.99	7285.9 714504.1	0.020 0.000	OK

Y方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	505.1 163208.5	-63.7 -104.2	19324.5 18772.3	0.96	3693.9 362244.8	0.054 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	970.1 172042.3	-23.0 -29.5	19416.5 19140.4	0.93	3684.9 361369.0	0.058 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	990.4 159044.6	6.8 8.9	19278.5 19140.4	0.93	3684.4 361318.0	0.054 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	988.0 159044.6	6.5 7.9	19278.5 19140.4	0.93	3684.5 361324.1	0.054 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 576	967.3 172042.3	17.6 25.4	19416.5 19094.4	0.94	3685.0 361375.8	0.057 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	500.5 163208.5	53.2 94.0	19324.5 18772.3	0.96	3693.9 362250.7	0.051 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	908.5 155038.0	-33.5 -42.0	19232.5 18220.2	0.93	3686.4 361516.7	0.060 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1607.6 172042.3	-2.5 -8.3	19416.5 18772.3	0.94	3663.5 359270.6	0.088 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1659.5 147466.1	9.1 8.7	19140.4 18864.4	0.90	3661.3 359054.0	0.090 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	1644.6 147466.1	10.2 9.4	19140.4 18772.3	0.90	3662.0 359116.8	0.090 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1594.0 172042.3	9.1 16.7	19416.5 18772.3	0.93	3664.1 359326.0	0.089 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	901.6 155038.0	32.4 46.2	19232.5 18220.2	0.94	3686.6 361532.6	0.061 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	1354.1 142104.6	-12.9 -29.8	19070.9 18191.2	0.93	3673.3 360229.3	0.082 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2343.8 165463.3	19.3 8.3	19348.7 18839.4	0.91	3625.7 355556.2	0.129 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2410.3 132238.1	12.7 11.8	18932.0 18932.0	0.87	3621.5 355152.4	0.130 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2382.9 132238.1	14.7 13.0	18932.0 18932.0	0.87	3623.3 355319.8	0.129 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2315.2 165463.3	-0.7 9.2	19348.7 18839.4	0.95	3627.4 355726.1	0.125 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	1349.4 142104.6	22.0 42.0	19070.9 18191.2	0.93	3673.5 360245.6	0.085 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2029.0 211045.4	10.7 5.2	23447.7 22706.2	0.93	5289.4 518717.7	0.091 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	2718.5 261275.2	50.0 37.4	23461.3 23461.3	0.91	5247.1 514563.0	0.124 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	2780.8 193260.6	16.4 13.9	23262.3 23461.3	0.89	5242.7 514128.7	0.122 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 611	2741.1 193260.6	19.1 16.3	23262.3 23461.3	0.89	5245.5 514406.3	0.121 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	2673.4 261275.2	-22.9 -12.3	23461.3 23461.3	0.92	5250.2 514872.2	0.118 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2032.3 211045.4	1.3 10.2	23447.7 22706.2	0.94	5289.3 518700.9	0.091 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	2691.5 193260.6	26.4 22.1	23262.3 22520.9	0.89	5249.0 514748.9	0.124 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	3110.1 242704.8	65.0 49.3	23461.3 23447.7	0.90	5217.5 511666.5	0.144 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3153.4 177632.7	15.8 14.0	23077.0 23447.7	0.87	5214.0 511322.0	0.139 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	3101.3 177632.7	19.0 16.1	23077.0 23447.7	0.88	5218.3 511735.8	0.138 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	3046.6 242704.8	-33.1 -20.1	23461.3 23355.0	0.91	5222.6 512162.7	0.136 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	2705.8 193260.6	-8.5 -1.4	23262.3 22520.9	0.93	5248.0 514650.6	0.122 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	3343.3 173273.8	40.5 36.3	23020.8 22270.1	0.87	5198.1 509756.3	0.157 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	3511.9 248601.1	71.1 65.0	23461.3 23396.2	0.89	5183.1 508289.6	0.162 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	3525.9 205866.6	25.4 17.1	23396.2 23396.2	0.89	5181.8 508164.8	0.155 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	3460.9 205866.6	28.2 19.4	23396.2 23396.2	0.89	5187.7 508741.2	0.153 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	3427.8 248601.1	-25.9 -27.2	23461.3 23396.2	0.89	5190.7 509029.9	0.151 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	3372.5 173273.8	-16.0 -11.4	23020.8 22270.1	0.88	5195.5 509507.8	0.154 0.000	OK
3F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	3987.6 240600.0	41.7 49.1	27385.0 26639.6	0.88	7083.7 694674.9	0.156 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3559.0 385267.1	84.2 92.8	27465.3 27465.3	0.91	7125.4 698761.2	0.141 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3540.7 385267.1	34.1 38.1	27465.3 27465.3	0.91	7127.1 698926.0	0.134 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	3464.2 385267.1	35.8 41.3	27465.3 27465.3	0.91	7134.0 699602.5	0.131 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 653	3462.6 385267.1	-29.7 -33.7	27465.3 27465.3	0.91	7134.1 699617.2	0.130 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	4033.2 240600.0	-17.8 -24.8	27385.0 26639.6	0.89	7079.0 694212.8	0.154 0.000	OK
2F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	4636.2 240600.0	41.8 40.6	27385.0 26266.9	0.86	7011.7 687609.0	0.182 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	3604.4 367327.0	75.1 80.2	27465.3 27465.3	0.90	7121.2 698350.6	0.141 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	3559.1 367327.0	33.5 36.0	27465.3 27465.3	0.91	7125.4 698760.4	0.134 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	3470.7 367327.0	35.2 37.6	27465.3 27465.3	0.91	7133.4 699546.0	0.131 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 667	3495.3 367327.0	-15.6 -17.4	27465.3 27465.3	0.91	7131.2 699329.1	0.129 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	4700.9 240600.0	-15.6 -8.2	27385.0 26266.9	0.89	7003.9 686845.2	0.181 0.000	OK
1F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5313.6 261783.6	3.1 17.4	27465.3 27165.3	0.92	6924.8 679093.6	0.198 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	3640.7 332357.7	40.4 67.3	27465.3 27465.3	0.92	7117.8 698018.7	0.141 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	3578.3 332357.7	28.9 34.9	27465.3 27465.3	0.91	7123.6 698587.3	0.135 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	3476.1 332357.7	31.3 38.2	27465.3 27465.3	0.91	7132.9 699498.5	0.131 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 675	3515.7 332357.7	19.6 0.4	27465.3 27465.3	0.95	7129.3 699148.5	0.131 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5401.0 261783.6	48.4 20.6	27465.3 27165.3	0.90	6912.8 677910.4	0.205 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	399.5 31364.6	-115.8 -157.2	7515.2 7701.1	0.90	1167.8 114524.1	0.176 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	370.8 40300.1	-94.8 -99.6	7780.8 7754.2	0.91	1168.3 114573.0	0.126 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	387.0 40300.1	0.0 2.6	7780.8 7780.8	0.95	1168.0 114545.9	0.052 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	401.3 39245.0	32.1 28.9	7754.2 7754.2	0.90	1167.8 114520.8	0.077 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	384.8 38230.8	76.9 88.5	7727.7 7727.7	0.91	1168.1 114549.6	0.119 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	393.4 31364.6	103.5 140.7	7515.2 7701.1	0.90	1167.9 114534.8	0.162 0.001	OK
8F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	1025.2 24076.5	-90.7 -73.7	7196.5 7621.5	0.81	1147.7 112549.0	0.208 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	1061.8 40300.1	-82.9 -72.5	7780.8 7727.7	0.85	1146.0 112379.5	0.199 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	1148.2 40300.1	1.8 1.8	7780.8 7780.8	0.83	1141.6 111956.7	0.149 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	1111.7 38230.8	34.8 32.4	7727.7 7727.7	0.84	1143.5 112139.3	0.169 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	1020.4 35413.5	66.7 59.2	7648.0 7674.6	0.84	1147.9 112570.6	0.183 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	1013.8 24076.5	83.9 71.3	7196.5 7621.5	0.81	1148.2 112600.3	0.201 0.001	OK
7F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	1646.1 23778.3	-86.8 -86.3	7180.5 7394.2	0.74	1110.2 108874.2	0.288 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 537	1764.4 37757.4	-76.3 -66.2	7714.9 7741.6	0.80	1101.1 107980.5	0.283 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 530	1920.8 39801.1	6.0 5.4	7768.4 7768.4	0.79	1088.1 106703.2	0.252 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	551 537	1832.5 36794.1	31.2 29.7	7688.2 7741.6	0.78	1095.6 107437.5	0.260 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	572 544	1667.4 34115.5	71.7 61.3	7608.0 7714.9	0.79	1108.6 108717.8	0.270 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	686 629	1632.3 23778.3	83.4 84.7	7180.5 7394.2	0.74	1111.2 108974.4	0.285 0.001	OK
6F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	2304.0 53917.3	-150.3 -179.2	12806.4 12806.4	0.81	2386.6 234046.9	0.241 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	569 548	2963.0 90658.6	-141.4 -138.0	13679.5 13788.7	0.82	2329.4 228436.2	0.265 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	555 541	3213.5 95313.7	10.0 12.1	13752.3 13825.1	0.83	2303.9 225934.8	0.238 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 548	3078.9 86336.4	59.2 57.9	13606.8 13788.7	0.81	2317.9 227304.3	0.246 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 555	2814.7 78570.3	136.3 136.1	13461.3 13752.3	0.81	2343.5 229821.3	0.255 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	738 738	2287.5 53917.3	144.2 173.9	12806.4 12806.4	0.81	2387.9 234169.4	0.238 0.001	OK
5F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	2970.8 46546.2	-129.6 -124.3	12515.3 12515.3	0.75	2328.6 228361.3	0.279 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	4162.8 82316.2	-125.6 -103.6	13534.0 13679.5	0.79	2188.5 214616.6	0.350 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 555	4503.5 86336.4	13.3 10.7	13606.8 13752.3	0.79	2139.8 209843.0	0.335 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 569	4326.1 75074.4	57.5 48.8	13388.5 13679.5	0.78	2165.6 212375.3	0.342 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 576	3963.3 71806.7	123.7 104.4	13315.7 13643.2	0.78	2215.2 217236.4	0.339 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	2952.7 46546.2	128.4 125.8	12515.3 12515.3	0.75	2330.4 228534.3	0.278 0.001	OK
4F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	832 804	3628.5 42349.7	−110.1 −121.4	12316.7 12464.0	0.72	2257.1 221345.0	0.333 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	619 555	5368.5 76642.3	−91.6 −85.4	13421.7 13753.3	0.74	1999.0 196039.8	0.430 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	604 547	5798.1 80296.2	13.1 11.7	13495.4 13790.1	0.75	1920.0 188285.2	0.434 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	633 555	5573.8 73232.2	46.0 41.7	13348.1 13753.3	0.74	1962.0 192408.8	0.432 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	661 562	5116.9 67060.9	98.4 94.2	13200.7 13716.4	0.73	2042.5 200303.9	0.419 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	832 804	3611.1 42349.7	114.2 124.4	12316.7 12464.0	0.72	2259.2 221548.8	0.333 0.001	OK
3F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4284.4 52323.4	−107.7 −119.0	16664.5 16664.5	0.73	3080.1 302055.9	0.286 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	639 527	6955.2 92565.2	−93.8 −87.2	18223.8 19055.5	0.74	2734.7 268186.5	0.404 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	7469.9 96777.4	14.1 12.4	18327.8 19055.5	0.74	2649.3 259810.0	0.411 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	7195.9 88622.0	48.2 43.4	18119.9 19055.5	0.73	2695.6 264343.4	0.409 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	6651.3 81455.6	99.5 89.6	17912.0 19003.5	0.73	2782.3 272851.5	0.395 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4268.7 52323.4	110.3 120.2	16664.5 16664.5	0.73	3081.7 302207.1	0.285 0.000	OK
2F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4936.2 52323.4	−103.9 −99.4	16664.5 16664.5	0.70	3011.0 295274.2	0.321 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	8550.3 88622.0	−69.5 −67.4	18119.9 19055.5	0.69	2450.2 240280.7	0.488 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 527	9145.3 96777.4	14.3 13.7	18327.8 19055.5	0.70	2329.1 228402.3	0.502 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 527	8819.9 88622.0	42.0 40.2	18119.9 19055.5	0.69	2396.3 234997.3	0.497 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 534	8194.0 81455.6	78.4 75.2	17912.0 19003.5	0.69	2518.8 247011.8	0.476 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	850 850	4923.3 52323.4	106.0 105.6	16664.5 16664.5	0.69	3012.4 295418.2	0.320 0.000	OK
1F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	5581.3 63650.8	−3.1 −56.8	17251.0 17486.2	0.84	2932.9 287620.0	0.339 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	10168.7 86968.0	4.1 −37.5	18074.2 18544.6	0.85	2103.5 206283.6	0.574 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	643 596	10838.5 91321.7	12.6 15.8	18191.8 18544.6	0.69	1953.0 191525.4	0.600 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	659 596	10454.1 86968.0	12.2 31.3	18074.2 18544.6	0.76	2039.4 199994.7	0.587 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	675 596	9758.8 82918.3	5.9 51.6	17956.6 18544.6	0.81	2195.6 215316.6	0.558 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	771 739	5573.4 63650.8	26.9 70.9	17251.0 17486.2	0.80	2933.9 287719.1	0.342 0.000	OK

Y方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	610.6 75712.5	−407.2 −2240.4	19278.5 17668.0	0.95	3692.3 362094.5	0.613 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	714.9 122116.7	118.7 −1049.8	19324.5 18772.3	0.97	3690.5 361918.0	0.314 0.003	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	1364.1 58081.7	−248.4 −2404.8	19140.4 16931.8	0.92	3673.0 360194.6	0.690 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	1580.9 94794.5	−338.9 −2484.1	19232.5 18220.2	0.93	3664.6 359379.2	0.720 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	2156.6 65205.7	−1004.7 −2488.5	18932.0 17265.2	0.87	3636.6 356631.4	0.732 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	2387.4 93620.6	−1389.7 −2729.3	19070.9 18191.2	0.88	3623.0 355292.8	0.797 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	3209.7 114103.3	−26.3 −3407.2	23262.3 21964.7	0.92	5209.4 510867.9	0.747 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2981.0 151569.6	-693.6 -4161.6	23447.7 22706.2	0.92	5227.7 512664.5	0.861 0.008	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	4258.9 100378.3	-514.1 -4157.5	23169.7 21594.0	0.88	5108.0 500922.2	0.916 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3579.4 140638.4	-1109.1 -4594.8	23262.3 22520.9	0.90	5176.9 507681.7	0.954 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	5296.9 86804.9	-1624.6 -3451.5	22833.2 21144.0	0.82	4979.6 488333.0	0.814 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	4167.2 127637.6	-2108.2 -4006.9	23020.8 22270.1	0.86	5118.0 501902.6	0.856 0.008	OK
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	6334.7 126091.1	-2290.5 -2397.5	27198.7 25521.5	0.78	6771.6 664066.6	0.519 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	4753.5 181126.4	-2985.8 -3011.7	27385.0 26639.6	0.84	6997.5 686217.9	0.534 0.004	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	7367.2 113240.7	-4163.6 -1617.3	27012.3 25148.8	0.82	6589.3 646193.3	0.796 0.006	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	5330.3 159339.6	-4274.8 -2093.4	27385.0 26266.9	0.86	6922.5 678868.5	0.727 0.006	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	8404.2 188008.9	-6323.4 419.2	27465.3 26743.7	0.90	6378.6 625531.8	1.133 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5890.4 220338.0	-6847.4 -586.8	27465.3 27165.3	0.91	6841.6 670929.1	1.096 0.010	NG

Y方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	849.7 111825.9	-1014.4 -3238.5	19416.5 18588.3	0.94	3687.8 361648.7	0.878 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	795.6 147466.1	-113.1 -1108.0	19416.5 19140.4	0.96	3688.9 361762.4	0.331 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	119.5 39245.0	-203.7 -376.1	7780.8 7754.2	0.96	1171.1 114846.0	0.324 0.003	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	1756.9 87702.3	-902.6 -2925.7	19416.5 18036.1	0.91	3657.0 358629.3	0.830 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1464.5 122116.7	-1023.9 -3101.3	19416.5 18772.3	0.93	3669.3 359831.8	0.865 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	27.8 38230.8	-372.4 -875.4	7780.8 7727.7	0.98	1171.4 114875.9	0.737 0.008	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	2762.4 86616.2	-1317.3 -3034.5	19302.4 18006.0	0.87	3597.8 352826.3	0.893 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2104.1 126220.4	-2383.0 -3384.8	19348.7 18839.4	0.89	3639.5 356917.5	0.940 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	3911.0 130848.4	-312.5 -3516.0	23461.3 22335.5	0.91	5144.8 504529.9	0.790 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	3112.5 220872.9	-2184.5 -4988.1	23461.3 23461.3	0.91	5217.4 511647.7	0.999 0.010	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	5066.9 122046.3	-789.8 -4346.3	23461.3 22150.1	0.88	5010.5 491359.4	0.975 0.009	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	4120.7 211045.4	-2294.8 -4978.1	23461.3 23447.7	0.90	5123.0 502392.2	1.029 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	6232.4 111303.3	-1833.9 -3651.7	23461.3 21894.7	0.82	4840.0 474645.3	0.880 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	5138.6 205866.6	-3300.6 -4727.7	23461.3 23396.2	0.87	5001.0 490429.9	1.005 0.010	NG
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7408.5 141259.7	-2521.5 -2664.2	27465.3 25894.2	0.78	6581.5 645422.0	0.586 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	6552.6 320429.8	-4416.7 -4807.7	27465.3 27465.3	0.86	6735.4 660519.9	0.820 0.007	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8593.1 141259.7	-4430.2 -1850.0	27465.3 25894.2	0.83	6337.3 621474.9	0.866 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	7979.2 306780.0	-5829.6 -3505.3	27465.3 27465.3	0.87	6468.3 634328.4	1.006 0.009	NG
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	9793.8 203212.6	-6035.6 148.5	27465.3 26954.5	0.89	6052.9 593582.8	1.140 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	9432.3 301054.2	-6113.0 -2233.0	27465.3 27465.3	0.88	6142.4 602364.0	1.105 0.010	NG

Y方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	895.3 111825.9	-1018.6 -3252.3	19232.5 18588.3	0.94	3686.8 361546.9	0.883 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	836.5 147466.1	-116.8 -1087.6	19278.5 19140.4	0.96	3688.1 361677.0	0.327 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	92.0 40300.1	-186.3 -346.7	7780.8 7780.8	0.96	1171.2 114858.9	0.298 0.003	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1859.3 87702.3	-910.8 -2919.4	19048.4 18036.1	0.90	3652.2 358156.3	0.833 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1605.4 127803.1	-1033.5 -3106.0	19140.4 18864.4	0.93	3663.6 359279.7	0.872 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	14.2 40300.1	-371.8 -871.5	7780.8 7780.8	0.99	1171.4 114877.2	0.736 0.008	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	2911.9 86616.2	-1313.8 -3027.6	18839.4 18006.0	0.87	3586.8 351743.1	0.898 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2347.0 132238.1	-2391.6 -3385.9	18932.0 18932.0	0.89	3625.5 355536.4	0.950 0.010	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	4104.9 130848.4	-330.4 -3517.5	23169.7 22335.5	0.90	5124.7 502557.4	0.798 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	3475.7 231403.1	-2233.6 -4978.1	23262.3 23461.3	0.91	5186.4 508610.6	1.011 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	5300.1 122046.3	-799.6 -4327.6	22984.3 22150.1	0.88	4979.2 488290.6	0.982 0.009	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	4607.6 211045.4	-2364.8 -4927.3	23077.0 23447.7	0.89	5068.0 496998.2	1.039 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	6496.0 111303.3	-1832.3 -3644.5	23302.4 21894.7	0.82	4796.6 470387.0	0.890 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	5741.7 205866.6	-3306.7 -4670.5	23396.2 23396.2	0.86	4916.1 482102.1	1.016 0.010	NG
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7703.1 141259.7	-2522.7 -2666.5	27465.3 25894.2	0.77	6524.1 639798.1	0.597 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	7246.9 320429.8	-4433.3 -4812.5	27465.3 27465.3	0.86	6612.0 648415.0	0.842 0.007	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8912.9 141259.7	-4425.1 -1849.3	27465.3 25894.2	0.82	6265.2 614402.2	0.877 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	8757.6 306780.0	-5744.2 -3506.4	27465.3 27465.3	0.86	6300.5 617868.3	1.020 0.009	NG
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	10131.7 203212.6	-5965.5 134.0	27465.3 26954.5	0.89	5966.1 585077.8	1.143 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	10278.8 301054.2	-5937.4 -2347.0	27465.3 27465.3	0.87	5927.4 581283.7	1.109 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	894.6 111825.9	-1020.7 -3251.8	19232.5 18588.3	0.94	3686.8 361548.6	0.883 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	837.0 147466.1	-112.8 -1073.0	19278.5 19140.4	0.96	3688.1 361676.1	0.323 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	106.4 39245.0	-180.2 -334.6	7754.2 7754.2	0.96	1171.2 114852.5	0.289 0.003	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1857.8 87702.3	-912.7 -2917.1	19048.4 18036.1	0.90	3652.2 358163.1	0.832 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	1593.2 122116.7	-1026.4 -3102.0	19140.4 18772.3	0.92	3664.1 359329.4	0.870 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	2910.0 86616.2	-1314.5 -3025.9	18839.4 18006.0	0.87	3586.9 351757.2	0.897 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2323.6 132238.1	-2387.6 -3383.7	18932.0 18932.0	0.89	3626.9 355676.1	0.949 0.010	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	4102.9 130848.4	-331.6 -3516.8	23169.7 22335.5	0.90	5124.9 502577.9	0.797 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 611	3440.8 220872.9	-2225.6 -4978.4	23262.3 23461.3	0.91	5189.5 508916.8	1.009 0.010	NG
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	5298.0 122046.3	-800.1 -4326.4	22984.3 22150.1	0.88	4979.5 488318.1	0.981 0.009	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	4560.8 211045.4	-2352.2 -4931.8	23077.0 23447.7	0.89	5073.5 497542.6	1.039 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	6494.2 111303.3	-1830.7 -3644.4	23302.4 21894.7	0.82	4796.9 470416.3	0.890 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	5682.2 205866.6	-3302.1 -4677.8	23396.2 23396.2	0.86	4924.9 482964.1	1.016 0.010	NG
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7700.0 141259.7	-2523.6 -2668.0	27465.3 25894.2	0.77	6524.7 639858.7	0.597 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	7178.5 320429.8	-4428.9 -4810.9	27465.3 27465.3	0.86	6624.7 649661.5	0.840 0.007	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8909.3 141259.7	-4424.2 -1848.3	27465.3 25894.2	0.82	6266.0 614483.7	0.877 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	8678.7 306780.0	-5756.3 -3503.4	27465.3 27465.3	0.86	6318.2 619606.2	1.019 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	10127.6 203212.6	-5966.3 133.2	27465.3 26954.5	0.89	5967.2 585181.8	1.143 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	10187.0 301054.2	-5956.4 -2327.1	27465.3 27465.3	0.87	5951.7 583657.9	1.109 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	854.3 111825.9	-1021.1 -3237.1	19416.5 18588.3	0.94	3687.7 361638.7	0.878 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 576	789.8 143886.5	-112.3 -1090.2	19416.5 19094.4	0.96	3689.1 361774.0	0.326 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	127.8 38230.8	-195.3 -361.6	7727.7 7727.7	0.96	1171.1 114841.4	0.312 0.003	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	1764.3 87702.3	-908.9 -2918.5	19416.5 18036.1	0.91	3656.7 358595.6	0.828 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1441.7 122116.7	-1016.9 -3092.4	19416.5 18772.3	0.93	3670.1 359916.3	0.862 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	2768.2 86616.2	-1318.7 -3028.8	19302.4 18006.0	0.87	3597.4 352785.9	0.891 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2069.8 126220.4	-2378.5 -3380.8	19348.7 18839.4	0.89	3641.4 357100.2	0.938 0.009	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	3910.4 130848.4	-318.9 -3514.3	23461.3 22335.5	0.91	5144.8 504535.4	0.789 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	3069.0 220872.9	-2175.5 -4989.2	23461.3 23461.3	0.92	5220.8 511988.9	0.998 0.010	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	5056.8 122046.3	-791.6 -4340.1	23461.3 22150.1	0.88	5011.8 491488.8	0.974 0.009	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	4069.5 201859.6	-2286.8 -4982.8	23461.3 23355.0	0.90	5128.4 502924.7	1.027 0.010	NG
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	6211.1 111303.3	-1829.3 -3651.2	23461.3 21894.7	0.82	4843.5 474981.5	0.879 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	5080.6 205866.6	-3292.8 -4731.1	23461.3 23396.2	0.87	5008.7 491182.8	1.004 0.010	NG
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7390.2 141259.7	-2523.9 -2668.5	27465.3 25894.2	0.78	6585.0 645764.6	0.586 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 653	6478.9 306780.0	-4414.9 -4809.3	27465.3 27465.3	0.86	6747.8 661732.2	0.816 0.007	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8578.1 141259.7	-4429.2 -1847.3	27465.3 25894.2	0.83	6340.6 621800.2	0.865 0.007	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 667	7889.5 293984.1	-5835.1 -3500.2	27465.3 27465.3	0.87	6486.7 636127.1	1.002 0.009	NG
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	9779.3 203212.6	-6038.5 147.6	27465.3 26954.5	0.89	6056.5 593941.6	1.140 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 675	9327.8 287035.5	-6134.6 -2219.4	27465.3 27465.3	0.88	6167.7 604841.4	1.103 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	607.3 75712.5	-416.7 -2234.9	19278.5 17668.0	0.95	3692.4 362099.6	0.611 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	714.8 122116.7	110.9 -1044.7	19324.5 18772.3	0.97	3690.5 361918.2	0.313 0.003	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	1361.1 58081.7	-260.8 -2394.6	19140.4 16931.8	0.92	3673.1 360205.0	0.687 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	1577.0 94794.5	-341.5 -2467.4	19232.5 18220.2	0.93	3664.8 359395.0	0.715 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	2162.0 65205.7	-1006.7 -2476.7	18932.0 17265.2	0.87	3636.3 356601.8	0.729 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	2374.8 93620.6	-1389.9 -2710.9	19070.9 18191.2	0.88	3623.8 355369.1	0.792 0.008	OK
6F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	3234.1 114103.3	-36.9 -3404.9	23262.3 21964.7	0.91	5207.4 510667.9	0.747 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2953.7 151569.6	-700.9 -4162.2	23447.7 22706.2	0.92	5229.8 512870.3	0.860 0.008	OK
5F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	4308.1 100378.3	-516.6 -4147.2	23169.7 21594.0	0.88	5102.5 500386.8	0.916 0.008	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3534.7 140638.4	-1109.9 -4587.6	23262.3 22520.9	0.90	5181.0 508085.3	0.951 0.009	OK
4F	A	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	5374.2 86804.9	-1617.2 -3451.3	22833.2 21144.0	0.82	4968.9 487286.4	0.817 0.007	OK
	B	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	4102.6 127637.6	-2100.7 -4008.1	23020.8 22270.1	0.86	5124.9 502580.6	0.853 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	6439.2 126091.1	-2293.8 -2404.4	27198.7 25521.5	0.78	6754.4 662381.3	0.523 0.004	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	4667.6 181126.4	-2989.8 -3018.5	27385.0 26639.6	0.84	7007.9 687239.6	0.532 0.004	OK
2F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	7500.3 113240.7	-4164.4 -1613.1	27012.3 25148.8	0.82	6563.9 643694.0	0.801 0.006	OK
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	5221.7 159339.6	-4273.0 -2089.0	27385.0 26266.9	0.87	6937.3 680317.2	0.723 0.006	OK
1F	A	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	8567.4 188008.9	-6289.5 415.0	27465.3 26743.7	0.90	6343.0 622032.7	1.134 0.010	NG
	B	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5759.1 220338.0	-6874.4 -585.6	27465.3 27165.3	0.91	6861.3 672861.1	1.096 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	610.6 159044.6	-147.9 -196.5	19278.5 17668.0	0.95	3692.3 362094.5	0.085 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	849.7 172042.3	-112.1 -131.4	19416.5 18588.3	0.93	3687.8 361648.7	0.079 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	895.3 155038.0	-9.7 -6.7	19232.5 18588.3	0.94	3686.8 361546.9	0.051 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 653	894.6 155038.0	10.5 13.4	19232.5 18588.3	0.93	3686.8 361548.6	0.052 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 653	854.3 172042.3	105.8 129.0	19416.5 18588.3	0.94	3687.7 361638.7	0.079 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 794	607.3 159044.6	137.8 189.5	19278.5 17668.0	0.95	3692.4 362099.6	0.083 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	1364.1 147466.1	-116.8 -116.3	19140.4 16931.8	0.90	3673.0 360194.6	0.109 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	1756.9 172042.3	-87.7 -84.9	19416.5 18036.1	0.90	3657.0 358629.3	0.119 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1859.3 140435.6	-2.4 1.9	19048.4 18036.1	0.99	3652.2 358156.3	0.104 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 738	1857.8 140435.6	15.8 19.3	19048.4 18036.1	0.90	3652.2 358163.1	0.108 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 738	1764.3 172042.3	100.2 104.9	19416.5 18036.1	0.90	3656.7 358595.6	0.124 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 906	1361.1 147466.1	120.6 129.9	19140.4 16931.8	0.91	3673.1 360205.0	0.113 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	2156.6 132238.1	-91.7 -109.9	18932.0 17265.2	0.88	3636.6 356631.4	0.152 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	2762.4 161187.4	-61.9 -66.2	19302.4 18006.0	0.87	3597.8 352826.3	0.169 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	2911.9 126220.4	5.2 8.5	18839.4 18006.0	0.88	3586.8 351743.1	0.164 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 742	2910.0 126220.4	20.8 23.4	18839.4 18006.0	0.86	3586.9 351757.2	0.167 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 742	2768.2 161187.4	90.1 101.5	19302.4 18006.0	0.88	3597.4 352785.9	0.178 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 855	2162.0 132238.1	108.5 135.6	18932.0 17265.2	0.88	3636.3 356601.8	0.158 0.000	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	3209.7 193260.6	-108.5 -115.0	23262.3 21964.7	0.87	5209.4 510867.9	0.165 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	3911.0 242704.8	-72.9 -77.0	23461.3 22335.5	0.88	5144.8 504529.9	0.188 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	4104.9 185199.7	10.3 12.4	23169.7 22335.5	0.86	5124.7 502557.4	0.186 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 794	4102.9 185199.7	31.2 32.4	23169.7 22335.5	0.85	5124.9 502577.9	0.189 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 794	3910.4 242704.8	122.0 135.3	23461.3 22335.5	0.88	5144.8 504535.4	0.198 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 850	3234.1 193260.6	136.9 153.3	23262.3 21964.7	0.88	5207.4 510667.9	0.173 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	4258.9 185199.7	-84.4 -82.4	23169.7 21594.0	0.85	5108.0 500922.2	0.211 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	5066.9 231403.1	-48.1 -46.5	23461.3 22150.1	0.85	5010.5 491359.4	0.237 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	5300.1 170520.2	15.3 14.4	22984.3 22150.1	0.83	4979.2 488290.6	0.242 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	695 822	5298.0 170520.2	30.7 28.5	22984.3 22150.1	0.83	4979.5 488318.1	0.244 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	597 822	5056.8 231403.1	106.9 105.6	23461.3 22150.1	0.85	5011.8 491488.8	0.246 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	667 906	4308.1 185199.7	124.0 124.1	23169.7 21594.0	0.85	5102.5 500386.8	0.220 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	5296.9 159806.4	-64.1 -76.9	22833.2 21144.0	0.83	4979.6 488333.0	0.263 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	6232.4 236749.0	-27.9 -38.0	23461.3 21894.7	0.86	4840.0 474645.3	0.291 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	6496.0 196906.2	25.7 16.1	23302.4 21894.7	0.85	4796.6 470387.0	0.301 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	647 861	6494.2 196906.2	44.9 30.0	23302.4 21894.7	0.85	4796.9 470416.3	0.304 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	590 861	6211.1 236749.0	101.0 100.2	23461.3 21894.7	0.84	4843.5 474981.5	0.300 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	718 975	5374.2 159806.4	106.8 117.0	22833.2 21144.0	0.82	4968.9 487286.4	0.273 0.000	OK
3F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	6334.7 223247.9	-67.7 -81.7	27198.7 25521.5	0.85	6771.6 664066.6	0.258 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7408.5 367327.0	-24.4 -34.7	27465.3 25894.2	0.88	6581.5 645422.0	0.290 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7703.1 367327.0	32.1 33.1	27465.3 25894.2	0.86	6524.1 639798.1	0.301 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7700.0 367327.0	56.4 62.9	27465.3 25894.2	0.86	6524.7 639858.7	0.305 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 963	7390.2 367327.0	106.3 120.0	27465.3 25894.2	0.87	6585.0 645764.6	0.300 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	766 1019	6439.2 223247.9	107.4 118.6	27198.7 25521.5	0.84	6754.4 662381.3	0.266 0.000	OK
2F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	7367.2 207707.5	-54.3 -56.2	27012.3 25148.8	0.81	6589.3 646193.3	0.299 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8593.1 350611.4	-9.2 -13.3	27465.3 25894.2	0.87	6337.3 621474.9	0.333 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8912.9 350611.4	36.4 34.5	27465.3 25894.2	0.84	6265.2 614402.2	0.349 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8909.3 350611.4	51.7 52.8	27465.3 25894.2	0.84	6266.0 614483.7	0.350 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	611 963	8578.1 350611.4	94.6 97.4	27465.3 25894.2	0.85	6340.6 621800.2	0.343 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	794 1075	7500.3 207707.5	95.0 99.6	27012.3 25148.8	0.81	6563.9 643694.0	0.310 0.000	OK
1F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	8404.2 250389.3	2.8 -42.4	27465.3 26743.7	0.91	6378.6 625531.8	0.320 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	9793.8 316125.6	37.2 10.7	27465.3 26954.5	0.89	6052.9 593582.8	0.368 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	10131.7 316125.6	35.8 36.0	27465.3 26954.5	0.82	5966.1 585077.8	0.380 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	10127.6 316125.6	39.8 46.9	27465.3 26954.5	0.83	5967.2 585181.8	0.381 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	643 802	9779.3 316125.6	39.0 71.0	27465.3 26954.5	0.86	6056.5 593941.6	0.371 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	723 834	8567.4 250389.3	62.6 86.8	27465.3 26743.7	0.84	6343.0 622032.7	0.331 0.000	OK

Y方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	714.9 163208.5	-229.5 -307.3	19324.5 18772.3	0.94	3690.5 361918.0	0.117 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	795.6 172042.3	-203.5 -241.7	19416.5 19140.4	0.94	3688.9 361762.4	0.103 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	836.5 159044.6	-25.0 -29.1	19278.5 19140.4	0.93	3688.1 361677.0	0.051 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 569	837.0 159044.6	36.5 38.9	19278.5 19140.4	0.93	3688.1 361676.1	0.054 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 576	789.8 172042.3	204.5 239.0	19416.5 19094.4	0.94	3689.1 361774.0	0.102 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 625	714.8 163208.5	231.2 304.7	19324.5 18772.3	0.94	3690.5 361918.2	0.116 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	1580.9 155038.0	-202.0 -204.6	19232.5 18220.2	0.90	3664.6 359379.2	0.137 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1464.5 172042.3	-193.0 -187.0	19416.5 18772.3	0.91	3669.3 359831.8	0.126 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 611	1605.4 147466.1	-27.0 -27.0	19140.4 18864.4	0.90	3663.6 359279.7	0.092 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	1593.2 147466.1	26.8 21.0	19140.4 18772.3	0.91	3664.1 359329.4	0.092 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 625	1441.7 172042.3	179.4 169.5	19416.5 18772.3	0.91	3670.1 359916.3	0.121 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 709	1577.0 155038.0	194.2 189.7	19232.5 18220.2	0.90	3664.8 359395.0	0.134 0.001	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	2387.4 142104.6	-189.4 -218.8	19070.9 18191.2	0.88	3623.0 355292.8	0.184 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2104.1 165463.3	-184.4 -176.0	19348.7 18839.4	0.89	3639.5 356917.5	0.157 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2347.0 132238.1	-28.4 -26.1	18932.0 18932.0	0.87	3625.5 355536.4	0.131 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 601	2323.6 132238.1	17.6 14.6	18932.0 18932.0	0.88	3626.9 355676.1	0.127 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	537 615	2069.8 165463.3	160.6 152.2	19348.7 18839.4	0.89	3641.4 357100.2	0.149 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 714	2374.8 142104.6	172.6 196.7	19070.9 18191.2	0.88	3623.8 355369.1	0.178 0.001	OK
6F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2981.0 211045.4	-244.9 -263.9	23447.7 22706.2	0.89	5227.7 512664.5	0.176 0.001	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	3112.5 261275.2	-260.9 -224.9	23461.3 23461.3	0.90	5217.4 511647.7	0.177 0.001	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 597	3475.7 193260.6	-37.8 -30.7	23262.3 23461.3	0.88	5186.4 508610.6	0.156 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 611	3440.8 193260.6	21.2 16.3	23262.3 23461.3	0.88	5189.5 508916.8	0.151 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	562 611	3069.0 261275.2	223.9 191.2	23461.3 23461.3	0.90	5220.8 511988.9	0.169 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	625 738	2953.7 211045.4	223.8 237.6	23447.7 22706.2	0.89	5229.8 512870.3	0.170 0.000	OK
5F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3579.4 193260.6	-224.5 -217.4	23262.3 22520.9	0.87	5176.9 507681.7	0.196 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 625	4120.7 242704.8	-210.8 -157.7	23461.3 23447.7	0.89	5123.0 502392.2	0.211 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	4607.6 177632.7	-31.5 -23.3	23077.0 23447.7	0.86	5068.0 496998.2	0.205 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	681 625	4560.8 177632.7	11.0 7.3	23077.0 23447.7	0.87	5073.5 497542.6	0.199 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	583 639	4069.5 242704.8	172.4 127.5	23461.3 23355.0	0.89	5128.4 502924.7	0.203 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	653 766	3534.7 193260.6	197.5 188.0	23262.3 22520.9	0.87	5181.0 508085.3	0.190 0.000	OK
4F	1	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	4167.2 173273.8	-190.0 -208.3	23020.8 22270.1	0.85	5118.0 501902.6	0.221 0.000	OK
	2	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	5138.6 248601.1	-187.6 -188.0	23461.3 23396.2	0.86	5001.0 490429.9	0.250 0.000	OK
	3	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	5741.7 205866.6	-43.1 -28.2	23396.2 23396.2	0.86	4916.1 482102.1	0.253 0.000	OK
	4	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	633 633	5682.2 205866.6	8.1 5.8	23396.2 23396.2	0.86	4924.9 482964.1	0.244 0.000	OK
	5	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	576 633	5080.6 248601.1	139.9 146.4	23461.3 23396.2	0.86	5008.7 491182.8	0.241 0.000	OK
	6	656.3 407458	14944.7 357.5	24.9 24.9	690 804	4102.6 173273.8	161.3 178.2	23020.8 22270.1	0.85	5124.9 502580.6	0.213 0.000	OK
3F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	4753.5 240600.0	-203.3 -227.3	27385.0 26639.6	0.87	6997.5 686217.9	0.206 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	6552.6 385267.1	-208.3 -232.9	27465.3 27465.3	0.88	6735.4 660519.9	0.267 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	7246.9 385267.1	-58.3 -66.4	27465.3 27465.3	0.87	6612.0 648415.0	0.272 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 639	7178.5 385267.1	6.8 11.5	27465.3 27465.3	0.89	6624.7 649661.5	0.263 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	583 653	6478.9 385267.1	148.5 169.2	27465.3 27465.3	0.88	6747.8 661732.2	0.257 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 850	4667.6 240600.0	172.0 194.0	27385.0 26639.6	0.87	7007.9 687239.6	0.199 0.000	OK
2F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	5330.3 240600.0	-165.1 -179.9	27385.0 26266.9	0.86	6922.5 678868.5	0.225 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	7979.2 367327.0	-152.8 -178.4	27465.3 27465.3	0.86	6468.3 634328.4	0.312 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	8757.6 367327.0	-40.7 -50.0	27465.3 27465.3	0.86	6300.5 617868.3	0.325 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 653	8678.7 367327.0	-6.7 -2.6	27465.3 27465.3	0.89	6318.2 619606.2	0.317 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	597 667	7889.5 367327.0	94.6 116.9	27465.3 27465.3	0.87	6486.7 636127.1	0.301 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	738 906	5221.7 240600.0	132.4 145.4	27385.0 26266.9	0.86	6937.3 680317.2	0.216 0.000	OK
1F	1	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5890.4 261783.6	-61.4 -124.0	27465.3 27165.3	0.89	6841.6 670929.1	0.232 0.000	OK
	2	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	9432.3 332357.7	-35.6 -111.7	27465.3 27465.3	0.89	6142.4 602364.0	0.357 0.000	OK
	3	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	10278.8 332357.7	-29.2 -41.1	27465.3 27465.3	0.85	5927.4 581283.7	0.379 0.000	OK
	4	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 659	10187.0 332357.7	-22.1 -13.7	27465.3 27465.3	0.86	5951.7 583657.9	0.374 0.000	OK
	5	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	627 675	9327.8 332357.7	-16.8 53.4	27465.3 27465.3	0.94	6167.7 604841.4	0.347 0.000	OK
	6	768.3 646794	20387.6 357.5	29.0 29.0	707 771	5759.1 261783.6	16.6 92.5	27465.3 27165.3	0.91	6861.3 672861.1	0.224 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	119.5 40300.1	22.6 35.4	7780.8 7754.2	0.96	1171.1 114846.0	0.044 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	92.0 40300.1	5.1 2.9	7780.8 7780.8	0.96	1171.2 114858.9	0.016 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	106.4 39245.0	19.8 16.8	7754.2 7754.2	0.95	1171.2 114852.5	0.030 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	127.8 38230.8	-39.4 -47.7	7727.7 7727.7	0.95	1171.1 114841.4	0.055 0.000	OK
8F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	27.8 40300.1	11.6 7.2	7780.8 7727.7	0.98	1171.4 114875.9	0.013 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	14.2 40300.1	2.2 1.7	7780.8 7780.8	0.98	1171.4 114877.2	0.004 0.000	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.9	1.200	1760.3	1926.5	≦	3140.5	OK
		R		249.6			2361.9	≦		
	2	L		-224.5	1.200	1199.3	1214.7	≦	3537.9	OK
		R		210.9			1650.1	≦		
	3	L		-217.8	1.200	1265.3	1300.6	≦	3455.8	OK
		R		217.6			1736.0	≦		
	4	L		-211.2	1.200	1259.1	1299.7	≦	3471.5	OK
		R		224.3			1735.2	≦		
	5	L		-249.9	1.200	1482.7	1529.3	≦	3698.9	OK
		R		185.6			1964.8	≦		

Bフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-212.6	1.200	1743.4	1879.5	≦	3138.6	OK
		R		291.7			2383.8	≦		
	2	L		-260.5	1.200	1174.1	1148.5	≦	3418.1	OK
		R		243.8			1652.8	≦		
	3	L		-251.9	1.200	1221.2	1213.6	≦	3361.6	OK
		R		252.4			1717.9	≦		
	4	L		-243.6	1.200	1220.3	1220.7	≦	3387.6	OK
		R		260.7			1725.0	≦		
	5	L		-291.9	1.200	1484.8	1489.9	≦	3643.1	OK
		R		212.4			1994.2	≦		

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-178.7	1.200	885.6	884.0	≦	3138.6	OK
		R		256.7			1319.4	≦		
	2	L		-226.8	1.200	536.6	417.1	≦	3260.0	OK
		R		208.7			852.6	≦		
	3	L		-216.6	1.200	590.4	491.9	≦	3245.6	OK
		R		218.9			927.3	≦		
	4	L		-208.8	1.200	505.9	398.2	≦	3138.6	OK
		R		226.6			833.7	≦		
	5	L		-257.5	1.200	885.3	804.8	≦	3779.5	OK
		R		177.9			1240.3	≦		

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.5	1.200	48.0	561.8	≦	3138.6	OK
		R		760.6			818.3	≦		
	B	L		-420.4	1.200	-10.5	433.0	≦	3145.7	OK
		R		15.1			2.5	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	44.5	724.8	≦	3138.6	OK
		R		963.6			1017.0	≦		
	B	L		-524.7	1.200	13.0	509.1	≦	3152.6	OK
		R		-20.4			4.8	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.4	1.200	54.7	712.8	≦	3138.6	OK
		R		963.4			1029.0	≦		
	B	L		-524.6	1.200	-54.3	589.7	≦	3517.9	OK
		R		-20.3			85.4	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	39.5	730.8	≦	3138.6	OK
		R		963.6			1011.0	≦		
	B	L		-524.7	1.200	-96.4	640.4	≦	3523.7	OK
		R		-20.4			136.1	≦		

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.0	1.200	-3.6	782.3	≦	3138.6	OK
		R		963.8			959.5	≦		
	B	L		-525.0	1.200	-124.8	674.7	≦	3524.2	OK
		R		-20.7			170.4	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.6	1.200	-14.5	637.0	≦	3138.6	OK
		R		760.5			743.1	≦		
	B	L		-420.6	1.200	-167.3	621.3	≦	3547.9	OK
		R		14.9			185.8	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.9	1.200	-1482.8	1965.3	≦	3699.8	OK
		R		249.6			1529.8	≦		
	2	L		-224.5	1.200	-1258.9	1735.1	≦	3471.3	OK
		R		210.9			1299.7	≦		
	3	L		-217.8	1.200	-1265.2	1736.0	≦	3456.0	OK
		R		217.6			1300.6	≦		
	4	L		-211.2	1.200	-1199.0	1650.0	≦	3538.0	OK
		R		224.3			1214.5	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	5	L		-249.9	1.200	-1759.7	2361.5	≦	3140.5	OK
		R		185.6			1926.1	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-212.6	1.200	-1482.2	1991.2	≦	3645.3	OK
		R		291.7			1486.9	≦		
	2	L		-260.5	1.200	-1218.0	1722.1	≦	3385.3	OK
		R		243.8			1217.8	≦		
	3	L		-251.9	1.200	-1227.7	1725.2	≦	3355.3	OK
		R		252.4			1220.9	≦		
	4	L		-243.6	1.200	-1179.4	1658.9	≦	3426.7	OK
		R		260.7			1154.6	≦		
	5	L		-291.9	1.200	-1742.6	2383.0	≦	3138.6	OK
		R		212.4			1878.7	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-178.7	1.200	-880.8	1235.7	≦	3774.1	OK
		R		256.7			800.3	≦		
	2	L		-226.8	1.200	-517.3	847.5	≦	3138.6	OK
		R		208.7			412.0	≦		
	3	L		-216.6	1.200	-602.3	939.3	≦	3246.8	OK
		R		218.9			503.9	≦		
	4	L		-208.8	1.200	-525.7	839.7	≦	3289.6	OK
		R		226.6			404.3	≦		
	5	L		-257.5	1.200	-881.9	1315.8	≦	3138.6	OK
		R		177.9			880.3	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.5	1.200	-13.0	635.1	≦	3138.6	OK
		R		760.6			745.0	≦		
	B	L		-420.4	1.200	-165.3	618.7	≦	3546.0	OK
		R		15.1			183.3	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	-3.6	782.5	≦	3138.6	OK
		R		963.6			959.3	≦		
	B	L		-524.7	1.200	-127.2	677.3	≦	3530.2	OK
		R		-20.4			173.0	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.4	1.200	40.7	729.6	≦	3138.6	OK
		R		963.4			1012.2	≦		
	B	L		-524.6	1.200	-92.5	635.5	≦	3519.2	OK
		R		-20.3			131.2	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	51.9	715.9	≦	3138.6	OK
		R		963.6			1025.9	≦		
	B	L		-524.7	1.200	-69.9	608.5	≦	3502.4	OK
		R		-20.4			104.2	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.0	1.200	45.2	723.8	≦	3138.6	OK
		R		963.8			1018.0	≦		
	B	L		-525.0	1.200	8.6	514.7	≦	3152.6	OK
		R		-20.7			10.4	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.6	1.200	48.7	561.2	≦	3138.6	OK
		R		760.5			818.9	≦		
	B	L		-420.6	1.200	-8.3	430.5	≦	3145.7	OK
		R		14.9			5.0	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.5	1.200	660.7	173.3	≦	3138.6	OK
		R		760.6			1553.4	≦		
	B	L		-420.4	1.200	1243.1	1071.4	≦	3426.7	OK
		R		15.1			1506.9	≦		

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	669.0	24.7	≦	3138.6	OK
		R		963.6			1766.4	≦		
	B	L		-524.7	1.200	1245.5	969.8	≦	3185.4	OK
		R		-20.4			1474.1	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.4	1.200	669.1	24.5	≦	3138.6	OK
		R		963.4			1766.3	≦		
	B	L		-524.6	1.200	1220.9	940.5	≦	3138.6	OK
		R		-20.3			1444.8	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	669.1	24.7	≦	3138.6	OK
		R		963.6			1766.5	≦		
	B	L		-524.7	1.200	1235.2	957.5	≦	3163.1	OK
		R		-20.4			1461.8	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.0	1.200	668.8	24.6	≦	3138.6	OK
		R		963.8			1766.4	≦		
	B	L		-525.0	1.200	1261.2	988.5	≦	3214.7	OK
		R		-20.7			1492.8	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.6	1.200	661.2	173.9	≦	3138.6	OK
		R		760.5			1554.0	≦		
	B	L		-420.6	1.200	1242.4	1070.3	≦	3428.1	OK
		R		14.9			1505.7	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.9	1.200	-6.8	194.0	≦	3138.6	OK
		R		249.6			241.4	≦		
	2	L		-224.5	1.200	-10.2	236.8	≦	3138.6	OK
		R		210.9			198.7	≦		
	3	L		-217.8	1.200	-9.9	229.7	≦	3138.6	OK
		R		217.6			205.7	≦		
	4	L		-211.2	1.200	-7.4	220.0	≦	3138.6	OK
		R		224.3			215.5	≦		
	5	L		-249.9	1.200	-19.7	273.4	≦	3348.0	OK
		R		185.6			162.0	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-212.6	1.200	22.2	186.0	≦	3289.0	OK

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	R		291.7	1.200	22.2	318.3	≦	3289.0	OK
	2	L		-260.5	1.200	6.1	253.1	≦	3138.6	OK
		R		243.8			251.1	≦		
	3	L		-251.9	1.200	7.0	243.5	≦	3138.6	OK
		R		252.4			260.8	≦		
	4	L		-243.6	1.200	6.5	235.8	≦	3138.6	OK
		R		260.7			268.5	≦		
	5	L		-291.9	1.200	-3.3	295.8	≦	3138.6	OK
		R		212.4			208.5	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-178.7	1.200	3.6	174.4	≦	3138.6	OK
		R		256.7			261.1	≦		
	2	L		-226.8	1.200	0.8	225.8	≦	3138.6	OK
		R		208.7			209.6	≦		
	3	L		-216.6	1.200	2.8	213.2	≦	3138.6	OK
		R		218.9			222.2	≦		
	4	L		-208.8	1.200	2.7	205.6	≦	3138.6	OK
		R		226.6			229.9	≦		
	5	L		-257.5	1.200	3.6	253.2	≦	3138.6	OK
		R		177.9			182.3	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.5	1.200	-667.8	1420.8	≦	3138.6	OK
		R		760.6			40.7	≦		
	B	L		-420.4	1.200	-1124.9	1770.2	≦	3707.2	OK
		R		15.1			1334.8	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	-643.2	1550.1	≦	3138.6	OK
		R		963.6			191.7	≦		
	B	L		-524.7	1.200	-1090.3	1833.1	≦	3681.6	OK
		R		-20.4			1328.8	≦		

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.4	1.200	-633.4	1538.5	≦	3138.6	OK
		R		963.4			203.3	≦		
	B	L		-524.6	1.200	-1076.8	1816.8	≦	3661.2	OK
		R		-20.3			1312.5	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.2	1.200	-634.1	1539.1	≦	3138.6	OK
		R		963.6			202.7	≦		
	B	L		-524.7	1.200	-1070.7	1809.5	≦	3675.3	OK
		R		-20.4			1305.2	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-778.0	1.200	-643.9	1550.7	≦	3138.6	OK
		R		963.8			191.1	≦		
	B	L		-525.0	1.200	-1084.3	1826.1	≦	3699.0	OK
		R		-20.7			1321.8	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-619.6	1.200	-666.0	1418.8	≦	3138.6	OK
		R		760.5			38.7	≦		
	B	L		-420.6	1.200	-1127.6	1773.7	≦	3714.2	OK

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		14.9	1.200	-1127.6	1338.2	≦	3714.2	OK

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.9	1.200	16.0	166.7	≦	3234.9	OK
		R		249.6			268.7	≦		
	2	L		-224.5	1.200	5.7	217.7	≦	3138.6	OK
		R		210.9			217.8	≦		
	3	L		-217.8	1.200	9.0	207.0	≦	3138.6	OK
		R		217.6			228.5	≦		
	4	L		-211.2	1.200	10.3	198.7	≦	3138.6	OK
		R		224.3			236.7	≦		
	5	L		-249.9	1.200	7.9	240.4	≦	3138.6	OK
		R		185.6			195.0	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-212.6	1.200	-8.4	222.7	≦	3138.6	OK
		R		291.7			281.6	≦		
	2	L		-260.5	1.200	-9.8	272.2	≦	3138.6	OK
		R		243.8			232.1	≦		
	3	L		-251.9	1.200	-6.3	259.4	≦	3138.6	OK
		R		252.4			244.9	≦		
	4	L		-243.6	1.200	-1.3	245.2	≦	3138.6	OK
		R		260.7			259.1	≦		
	5	L		-291.9	1.200	-7.7	301.1	≦	3138.6	OK
		R		212.4			203.2	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-178.7	1.200	3.7	174.3	≦	3138.6	OK
		R		256.7			261.2	≦		
	2	L		-226.8	1.200	-2.5	229.8	≦	3138.6	OK
		R		208.7			205.7	≦		
	3	L		-216.6	1.200	-3.3	220.6	≦	3138.6	OK
		R		218.9			214.9	≦		
	4	L		-208.8	1.200	-2.6	211.9	≦	3138.6	OK
		R		226.6			223.5	≦		
	5	L		-257.5	1.200	-11.2	271.0	≦	3269.9	OK
		R		177.9			164.5	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy) (400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合) min(200･(Af/h) , 50･iy) (490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合)
α1 (α2)		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 3F 3	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 4F 3	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 9F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	65.9	109.2	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400	7200	2815	2899.2	1.2	2530.4	982	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN400			2899.2	1.2	2530.4	982	3600	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 10F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
1 8F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
1 9F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
1 10F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
2 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
2 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
2 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
3 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
3 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	


ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
3 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
4 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
4 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
4 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
4 7F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6 2920.0	2 1.1	170.0 2626.3	2400 656	2400 2400	OK
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9 5138.9	7 1.1	270.0 4566.9	2500 1921	2500 2500	OK
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9 5138.9	7 1.1	270.0 4566.9	2500 1921	2500 2500	OK
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9 5138.9	7 1.1	270.0 4566.9	2500 1921	2500 2500	OK
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9 5138.9	7 1.1	270.0 4566.9	2500 1921	2500 2500	OK
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9 5138.9	7 1.1	270.0 4566.9	2500 1921	2500 2500	OK
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9 5138.9	7 1.1	270.0 4566.9	2500 1921	2500 2500	OK
		②	L	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1 4290.5	7 1.1	270.0 3796.9	2500 1955	2500 2500	OK
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
5 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1 4290.5	7 1.1	270.0 3796.9	2500 1955	2500 2500	OK
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
5 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1 4290.5	7 1.1	270.0 3796.9	2500 1955	2500 2500	OK
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
5 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2 4009.5	2 1.1	170.0 3499.5	2400 744	2400 2400	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6 2920.0	2 1.1	170.0 2626.3	2400 656	2400 2400	OK
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6 2920.0	2 1.1	170.0 2626.3	2400 656	2400 2400	OK
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	85.1	84.6 2920.0	2 1.1	170.0 2626.3	2400 656	2400 2400	OK
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	7200	3200	2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	656	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	2 1.1	170.0 1264.1	2400 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9 4633.5	7 1.1	270.0 4081.4	2500 1992	2500 2500	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	79.1	252.9	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	20000	2800	4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1992	2500	
6 8F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
6 9F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
6 10F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

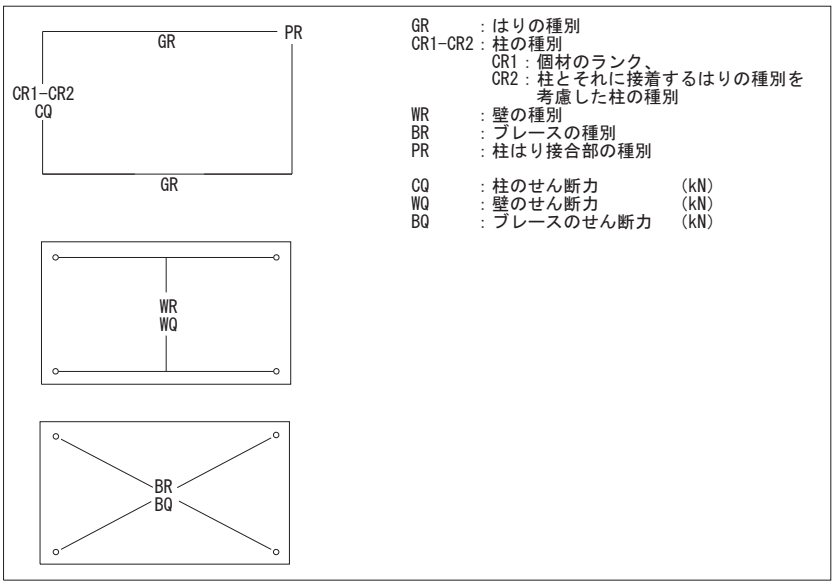


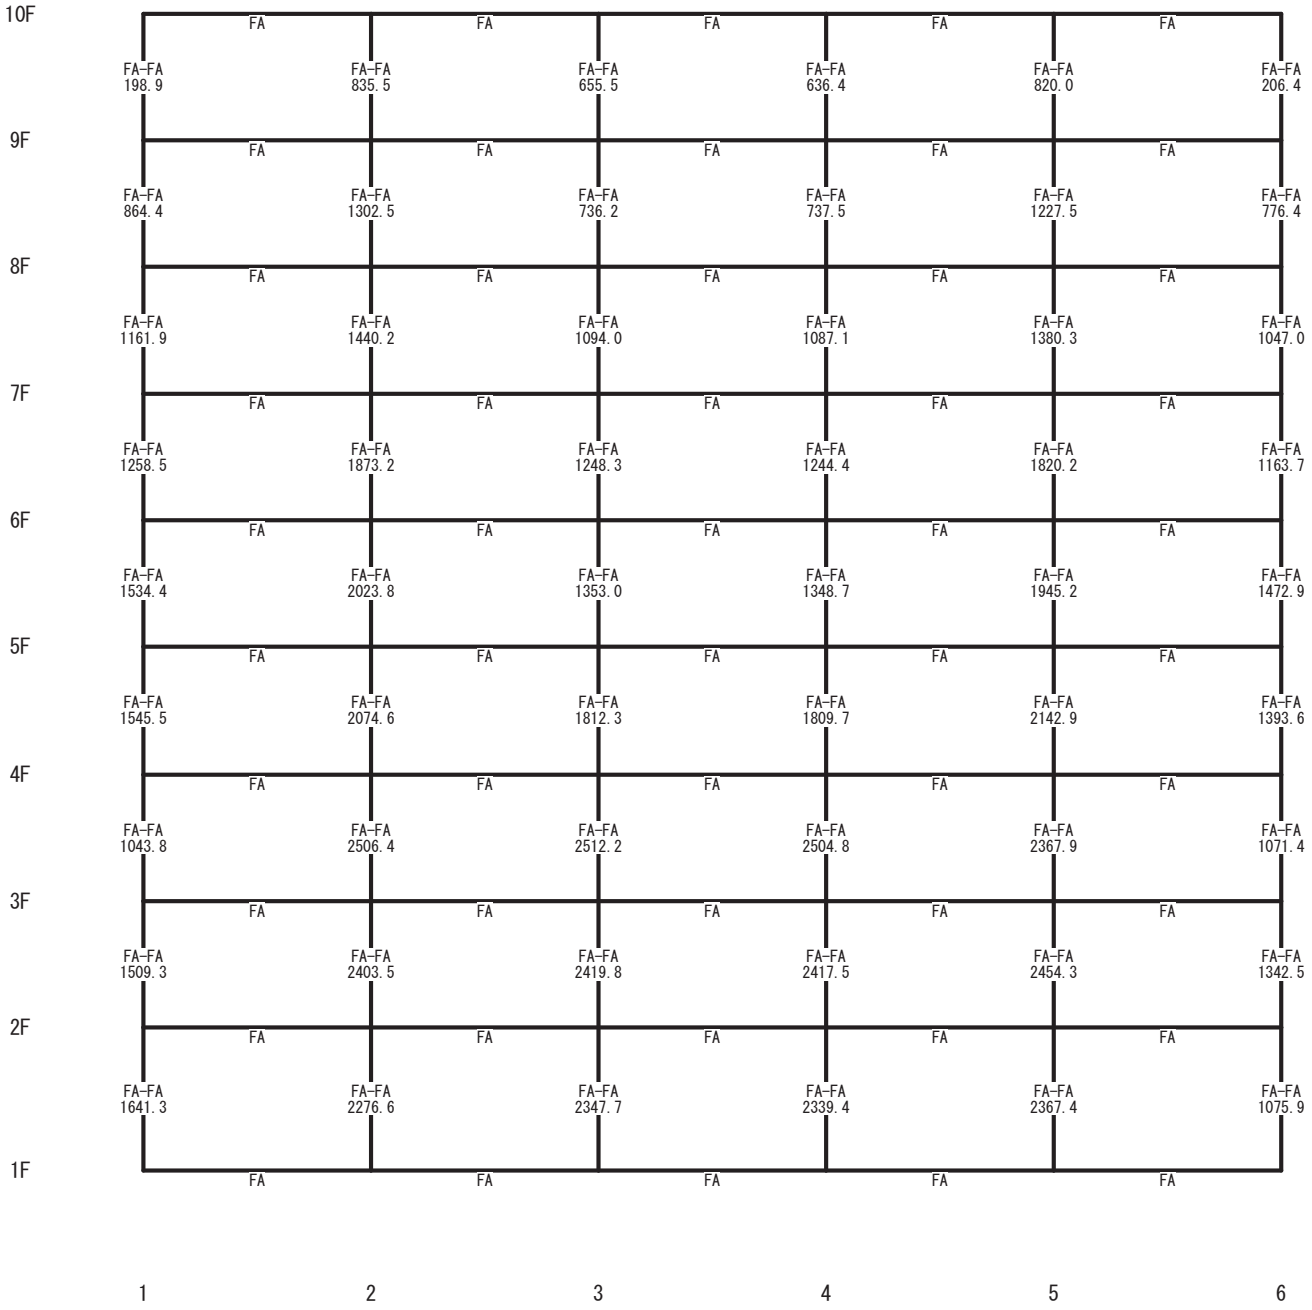


Aフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

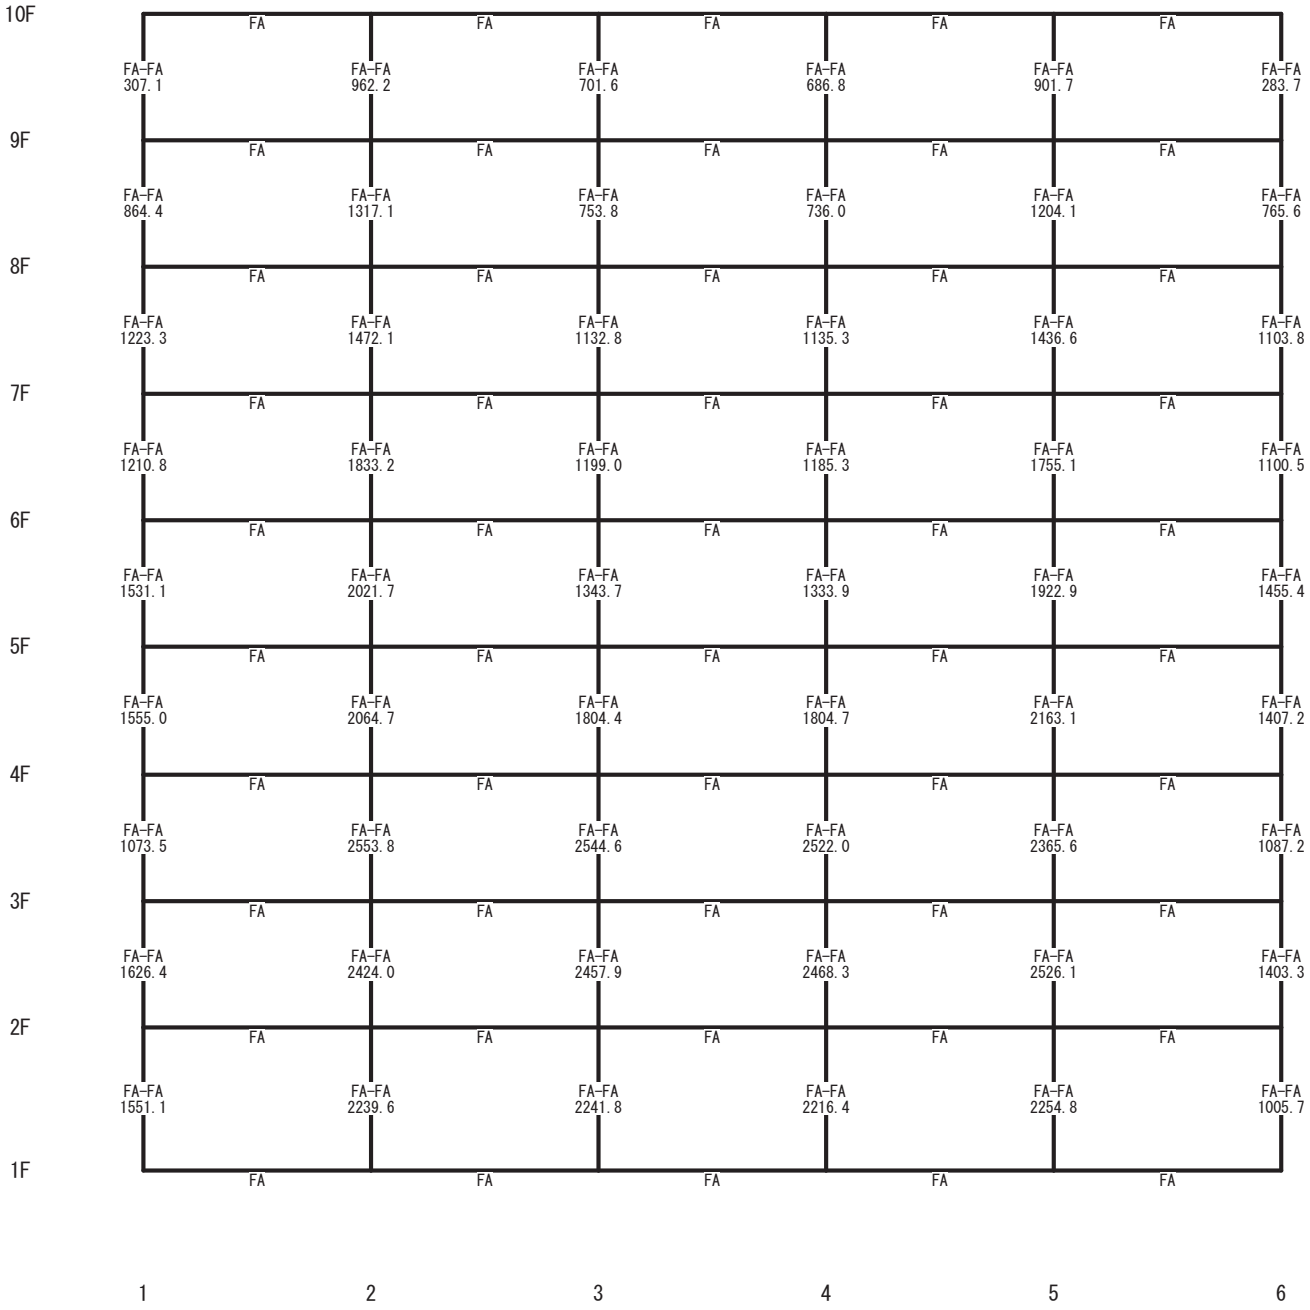


Bフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

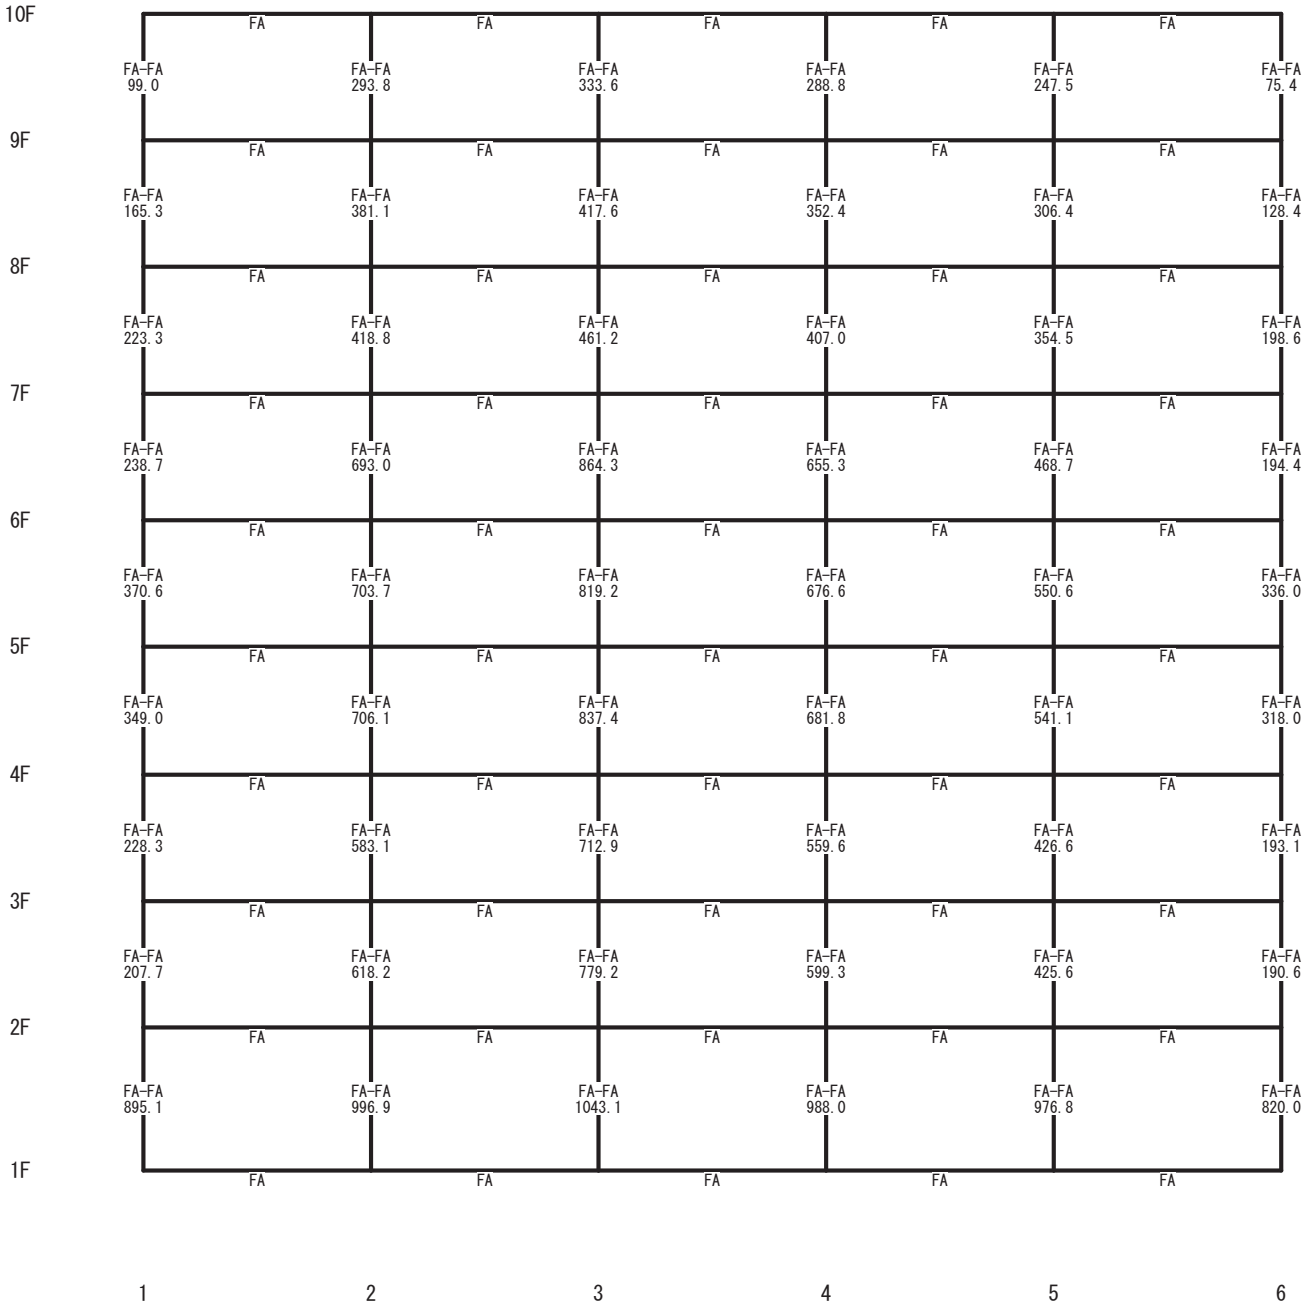


Cフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

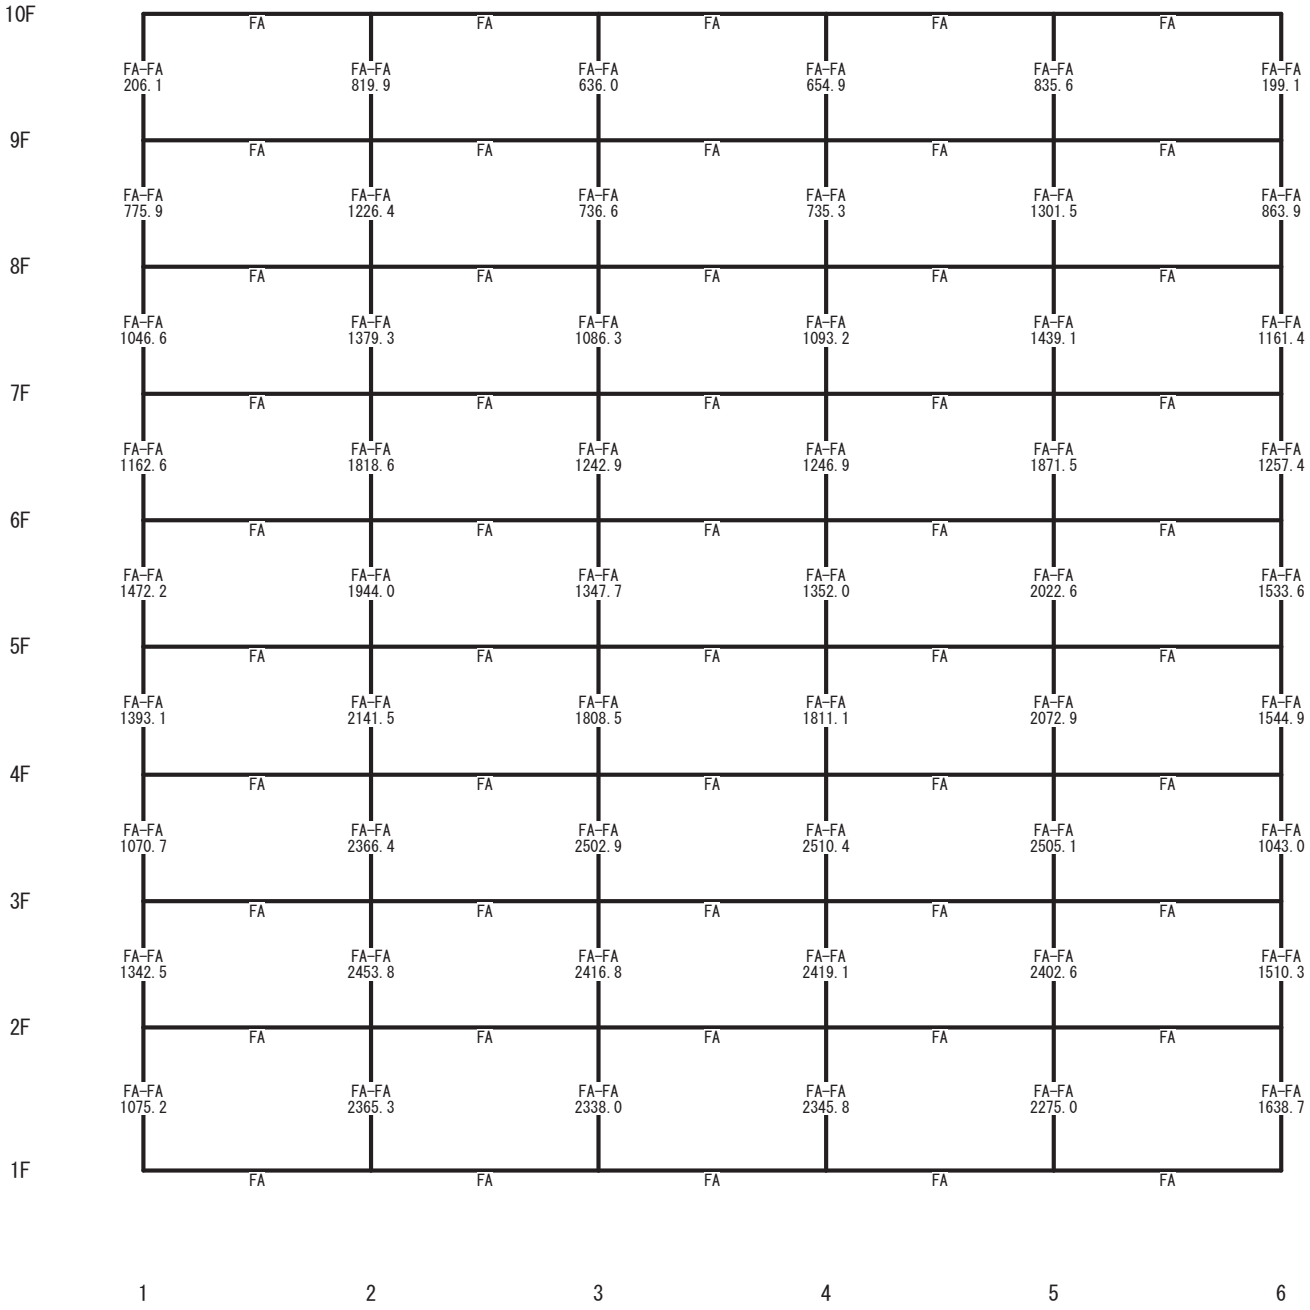


Aフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

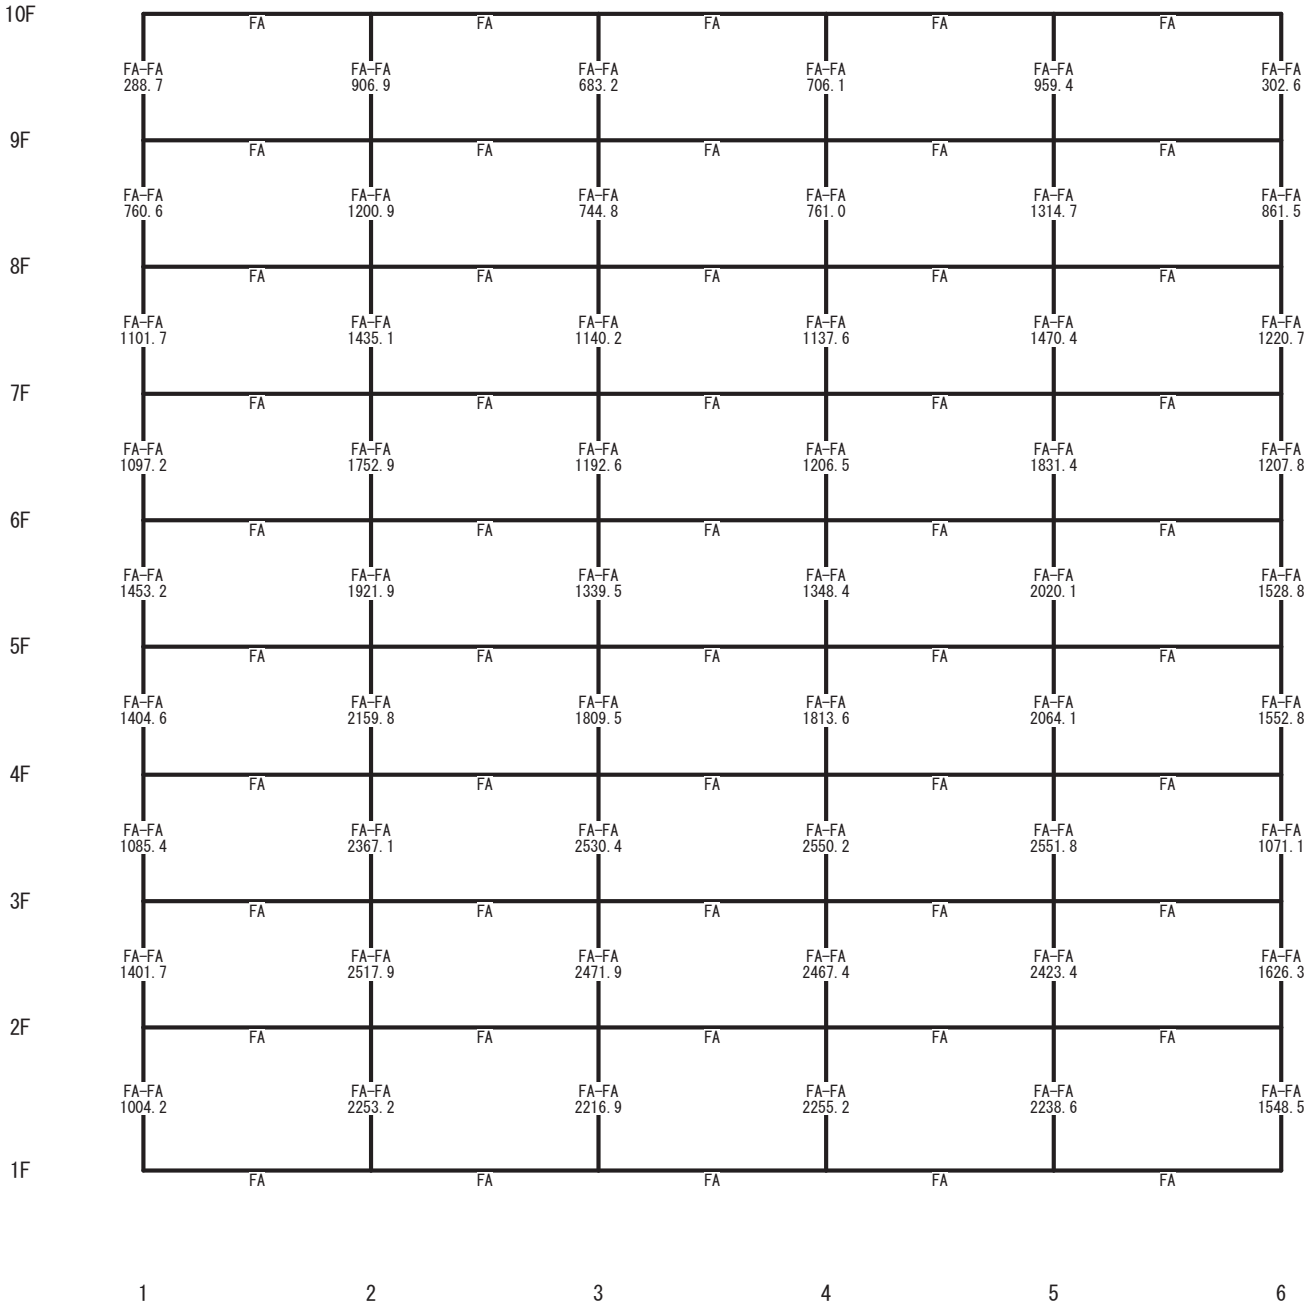


Bフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

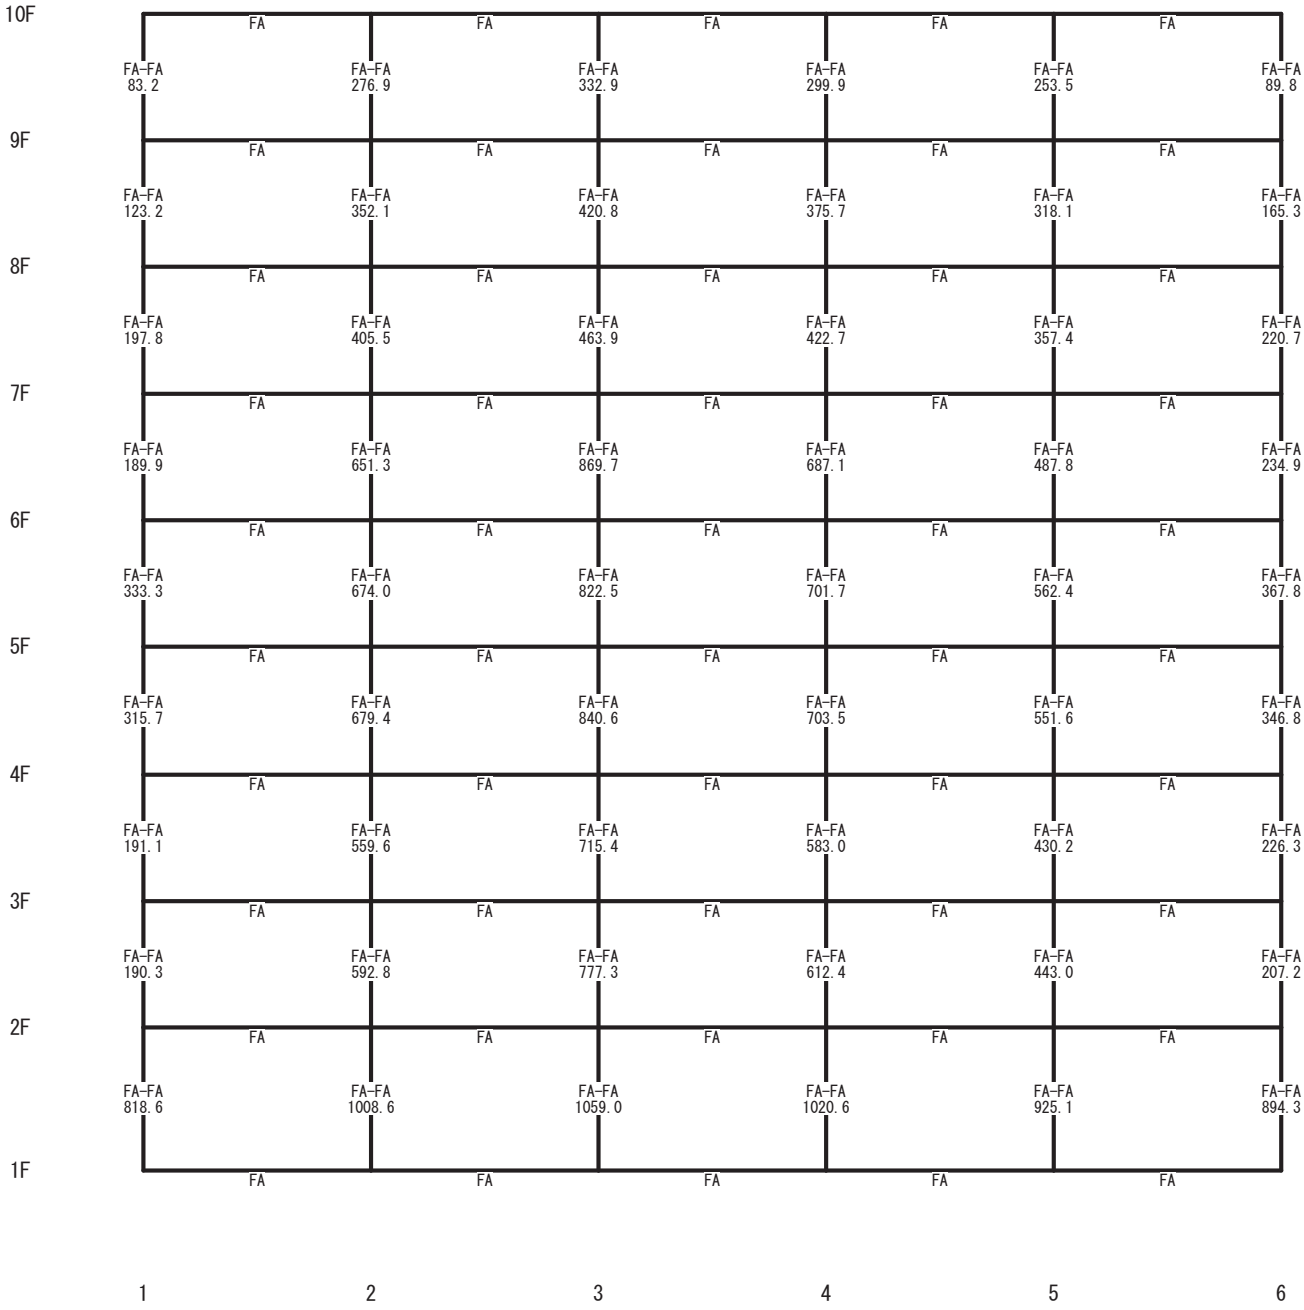


Cフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

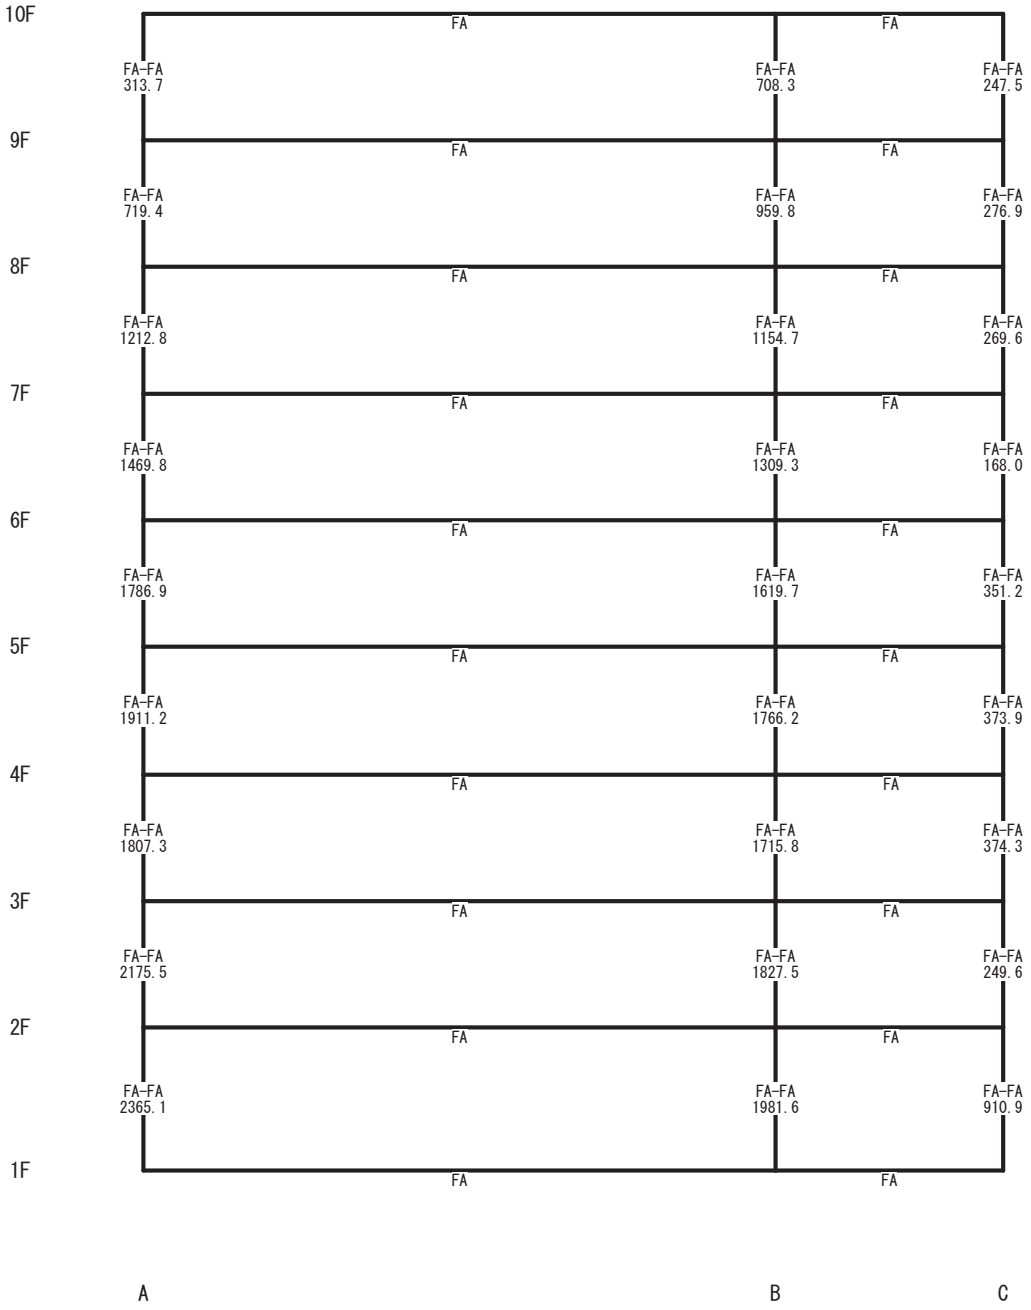


1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

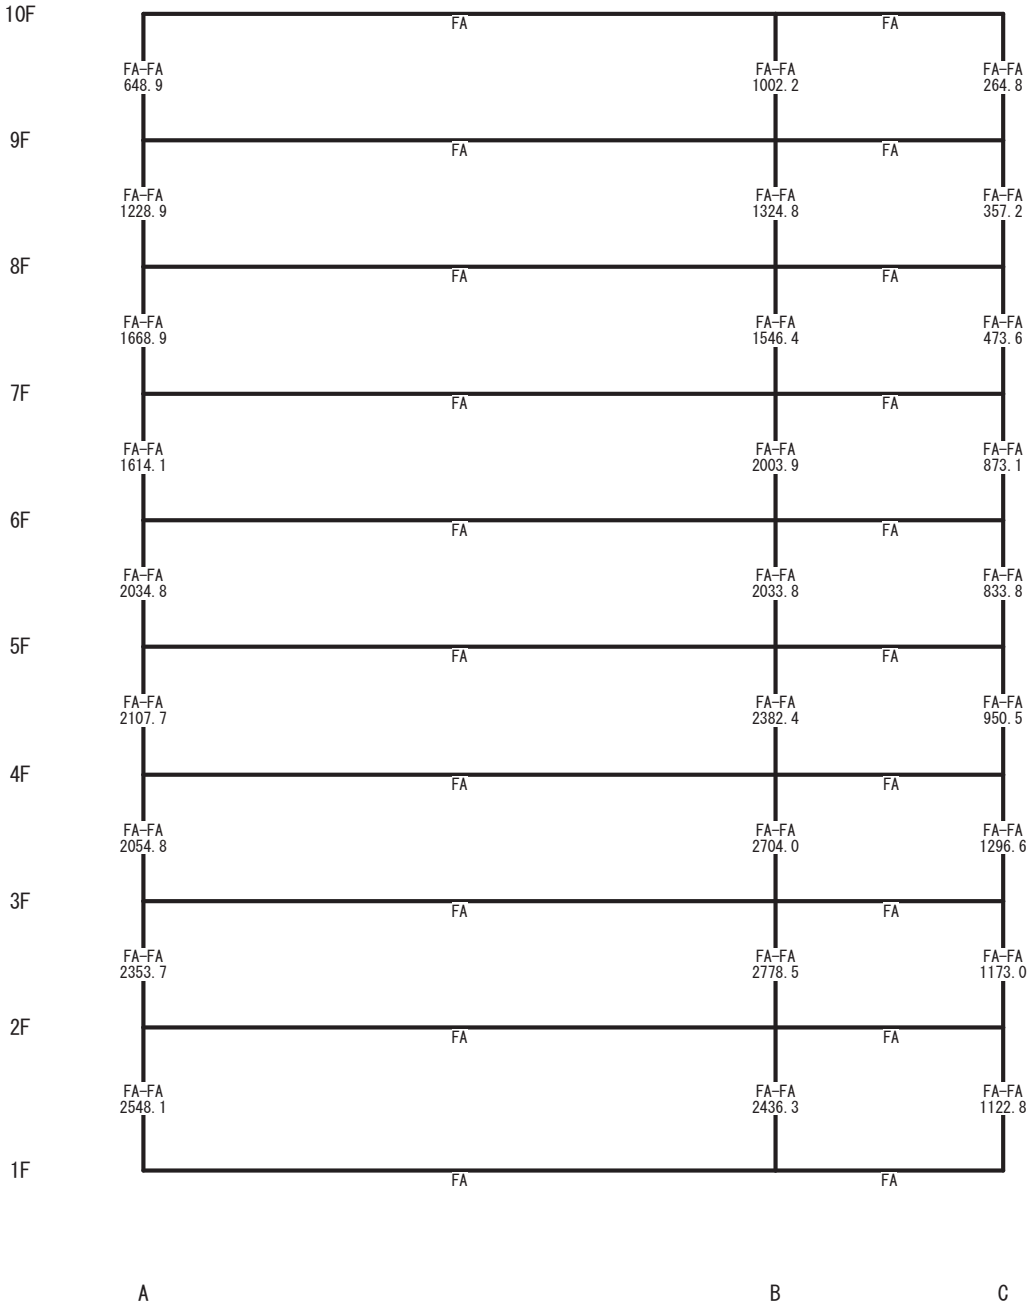


2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

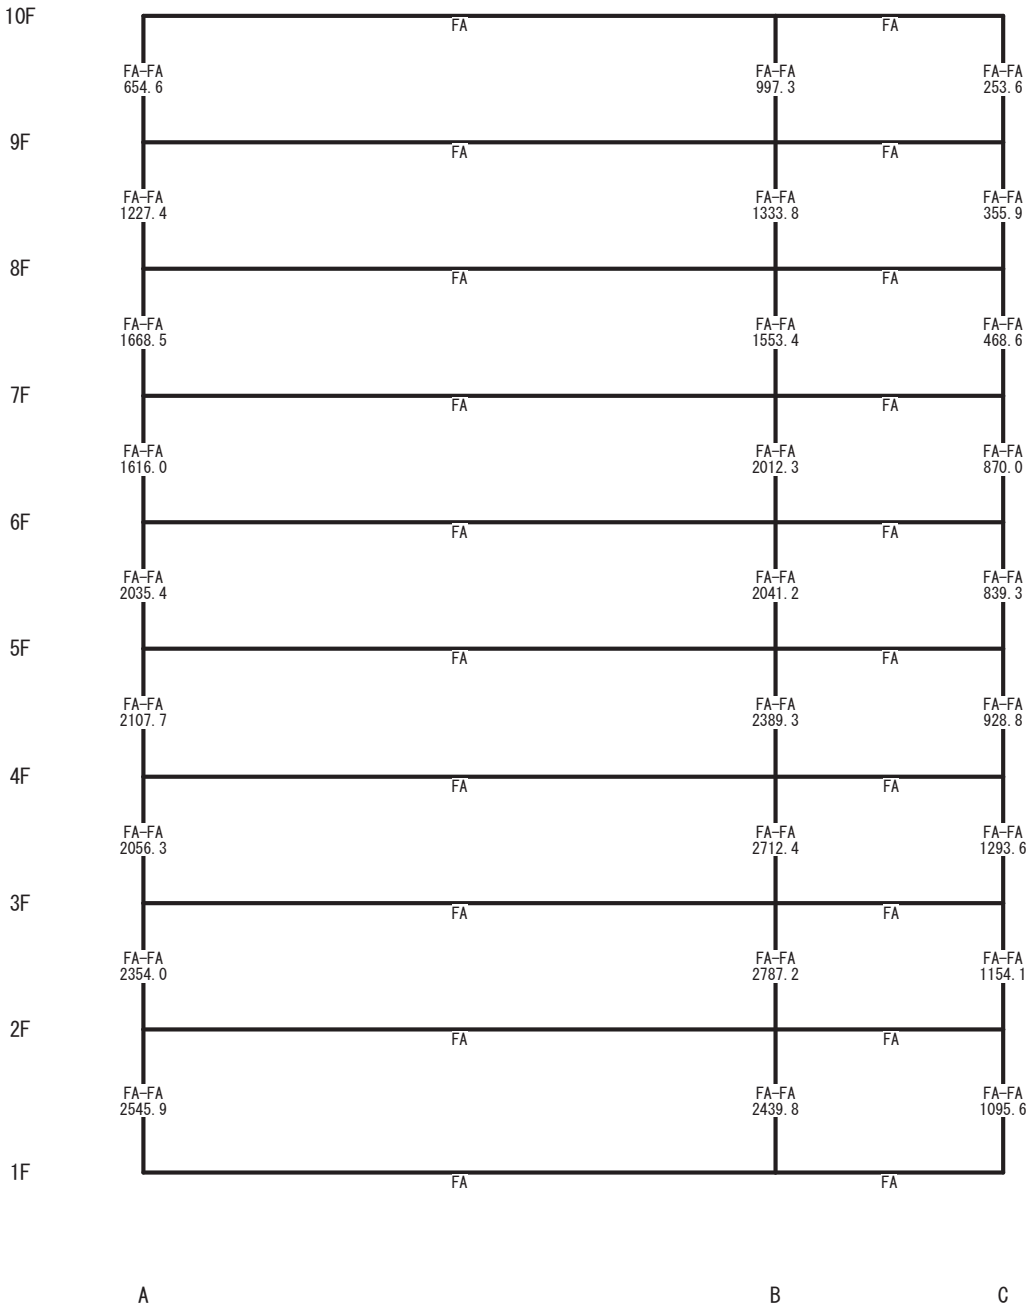


3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

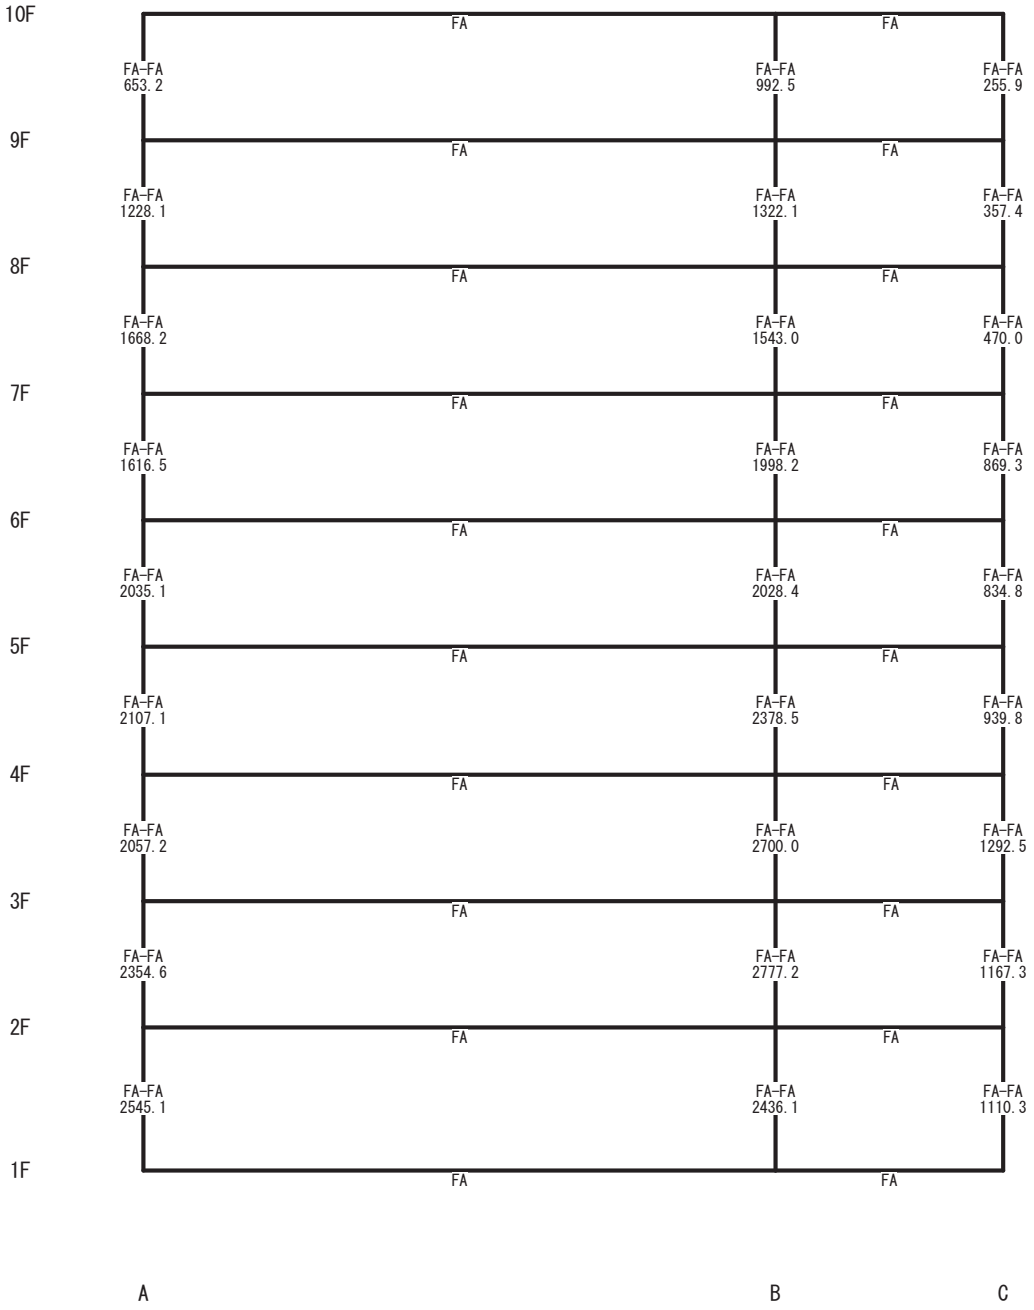


4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

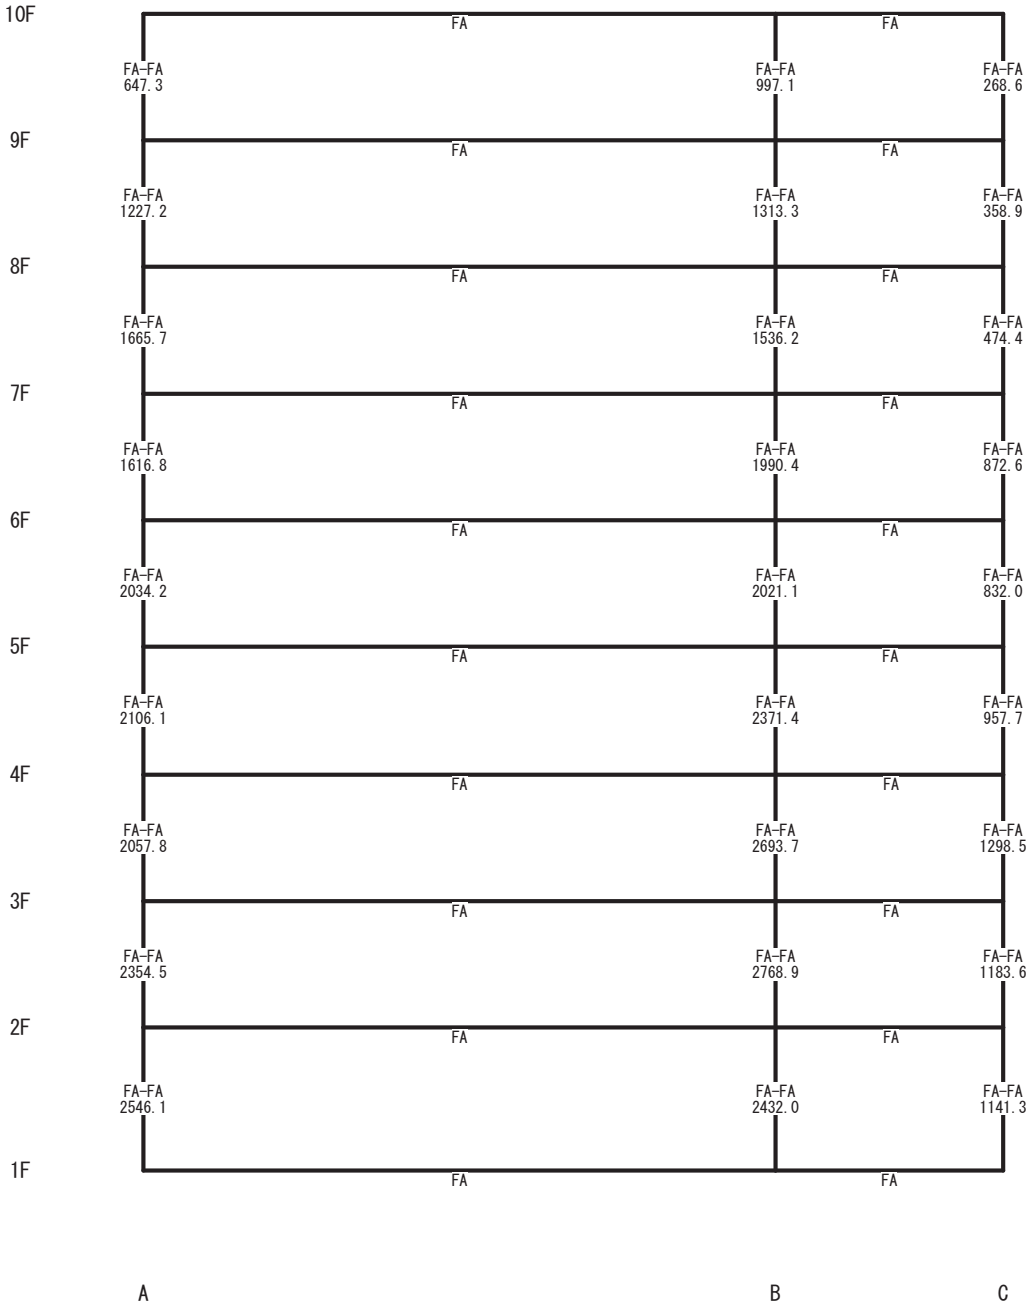


5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

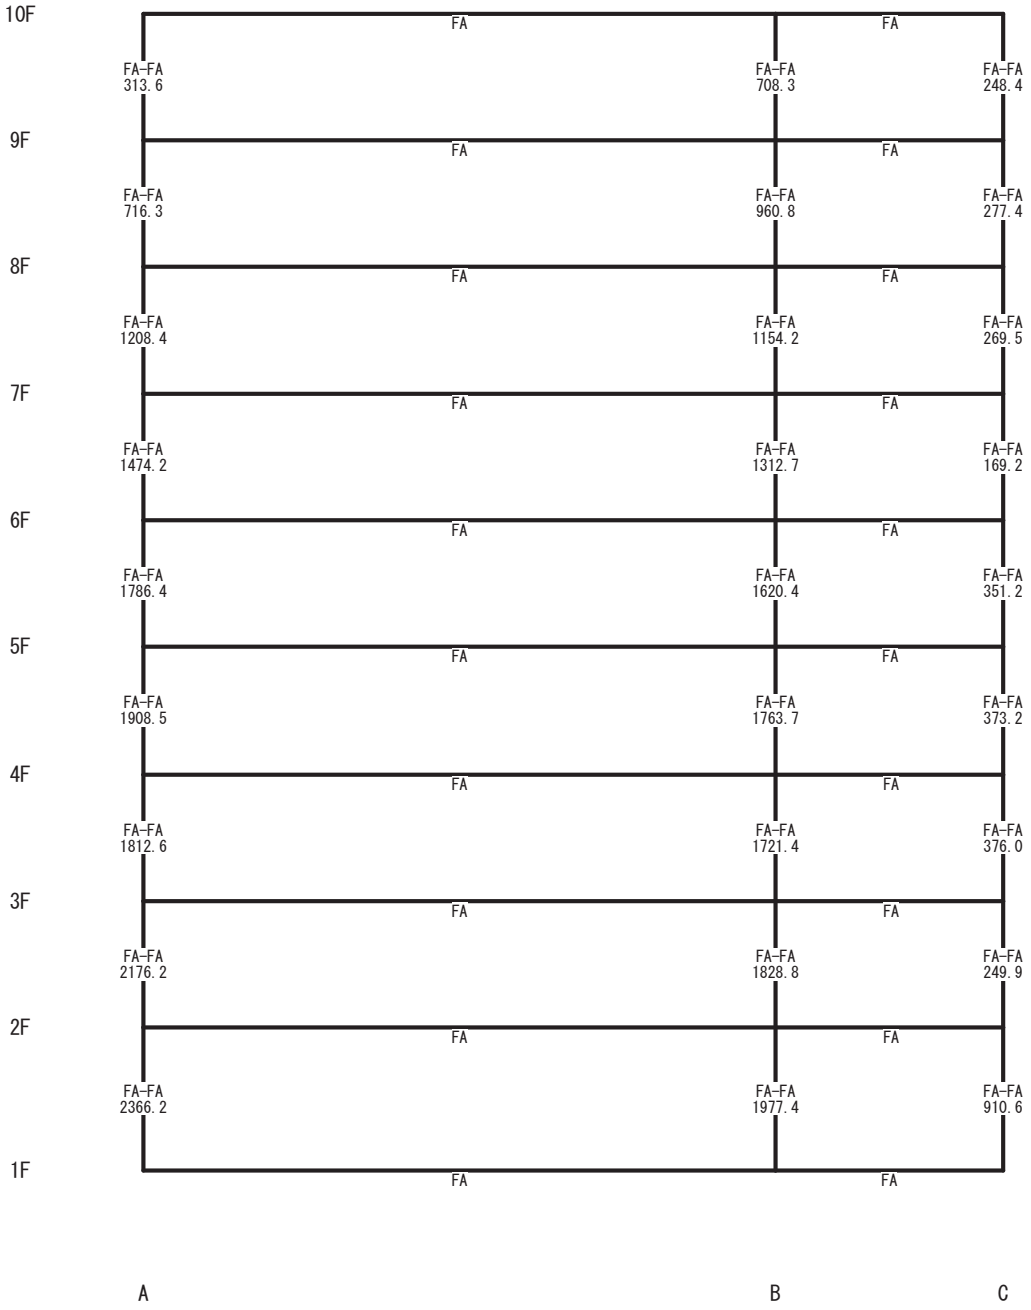


6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

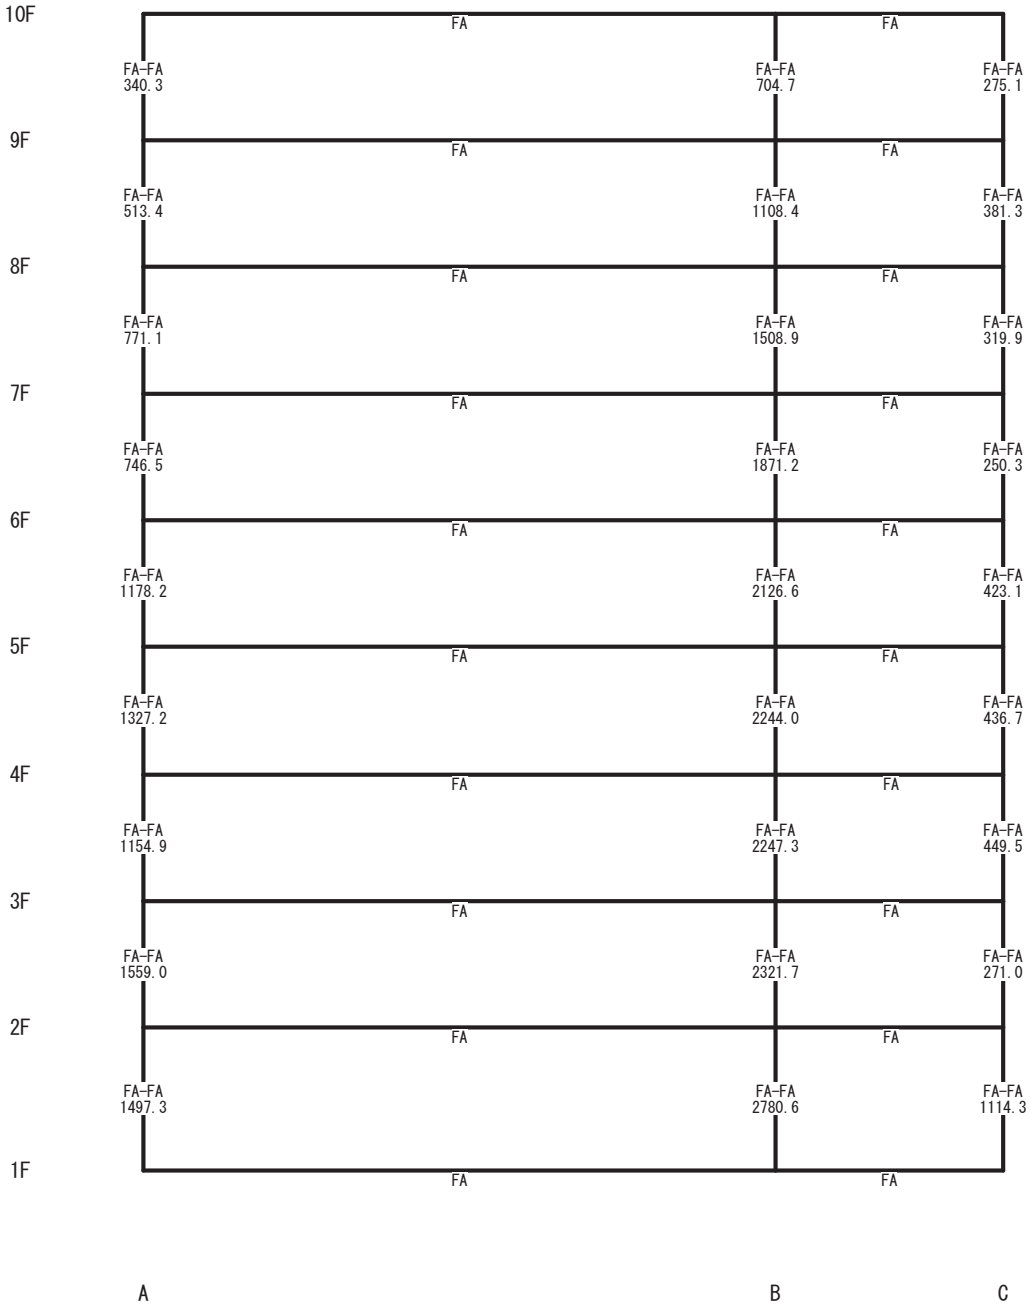


1フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/239)

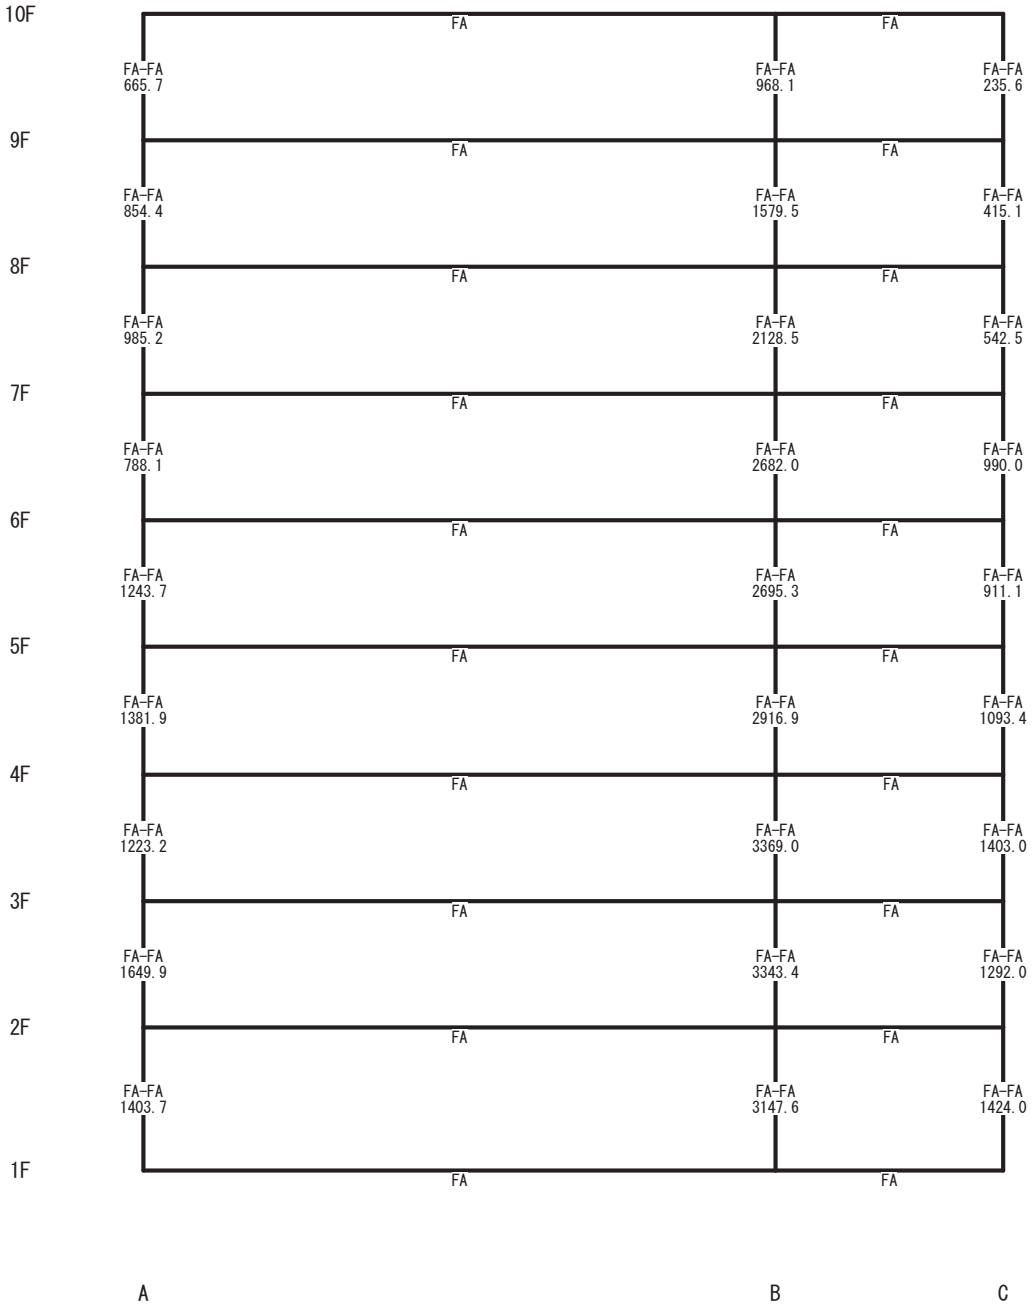


2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

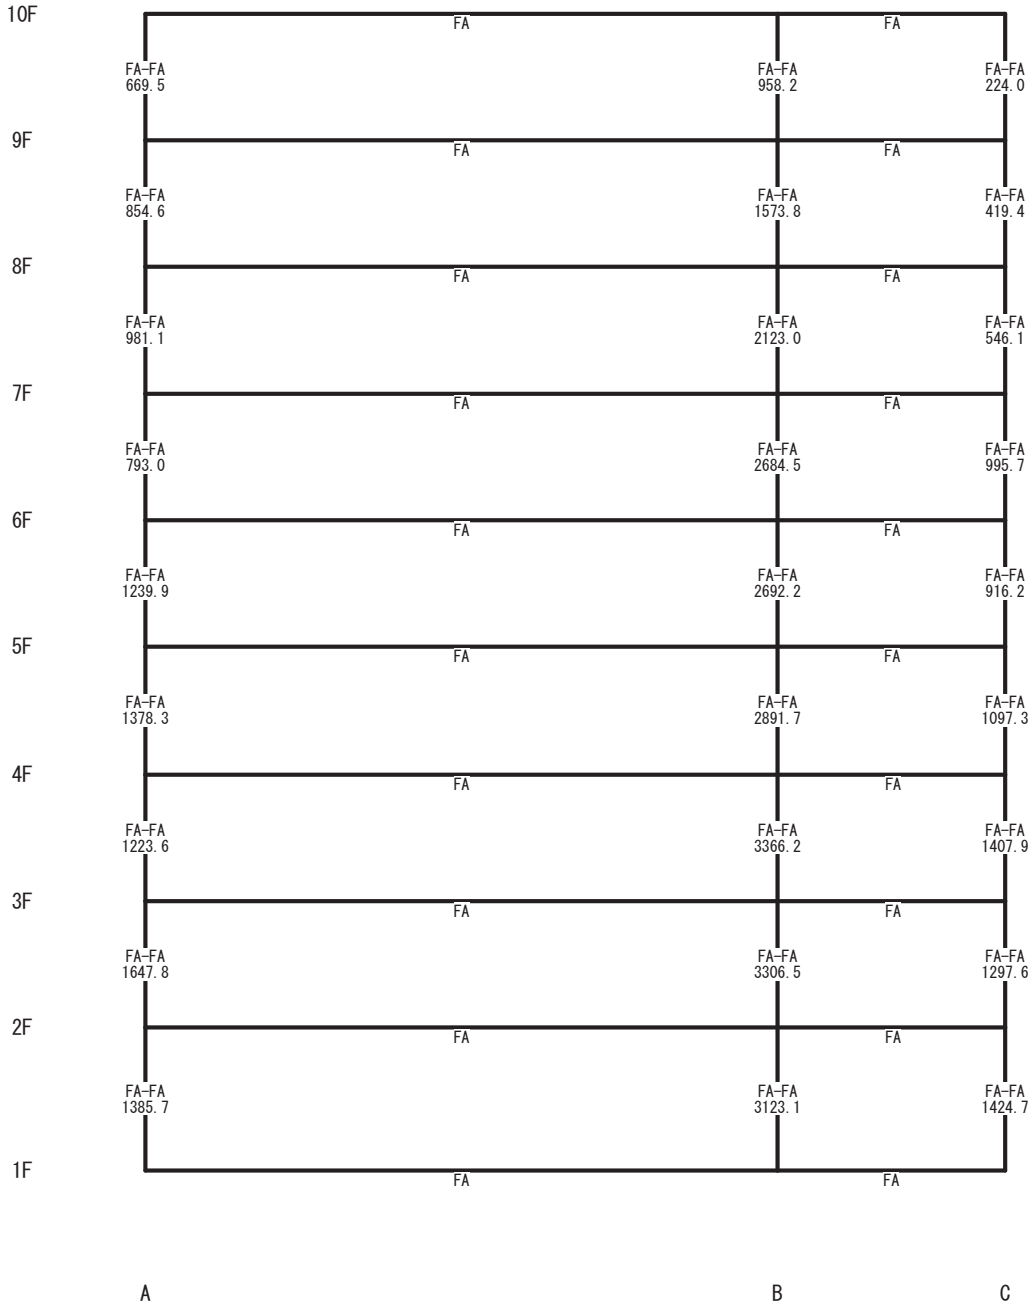


3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

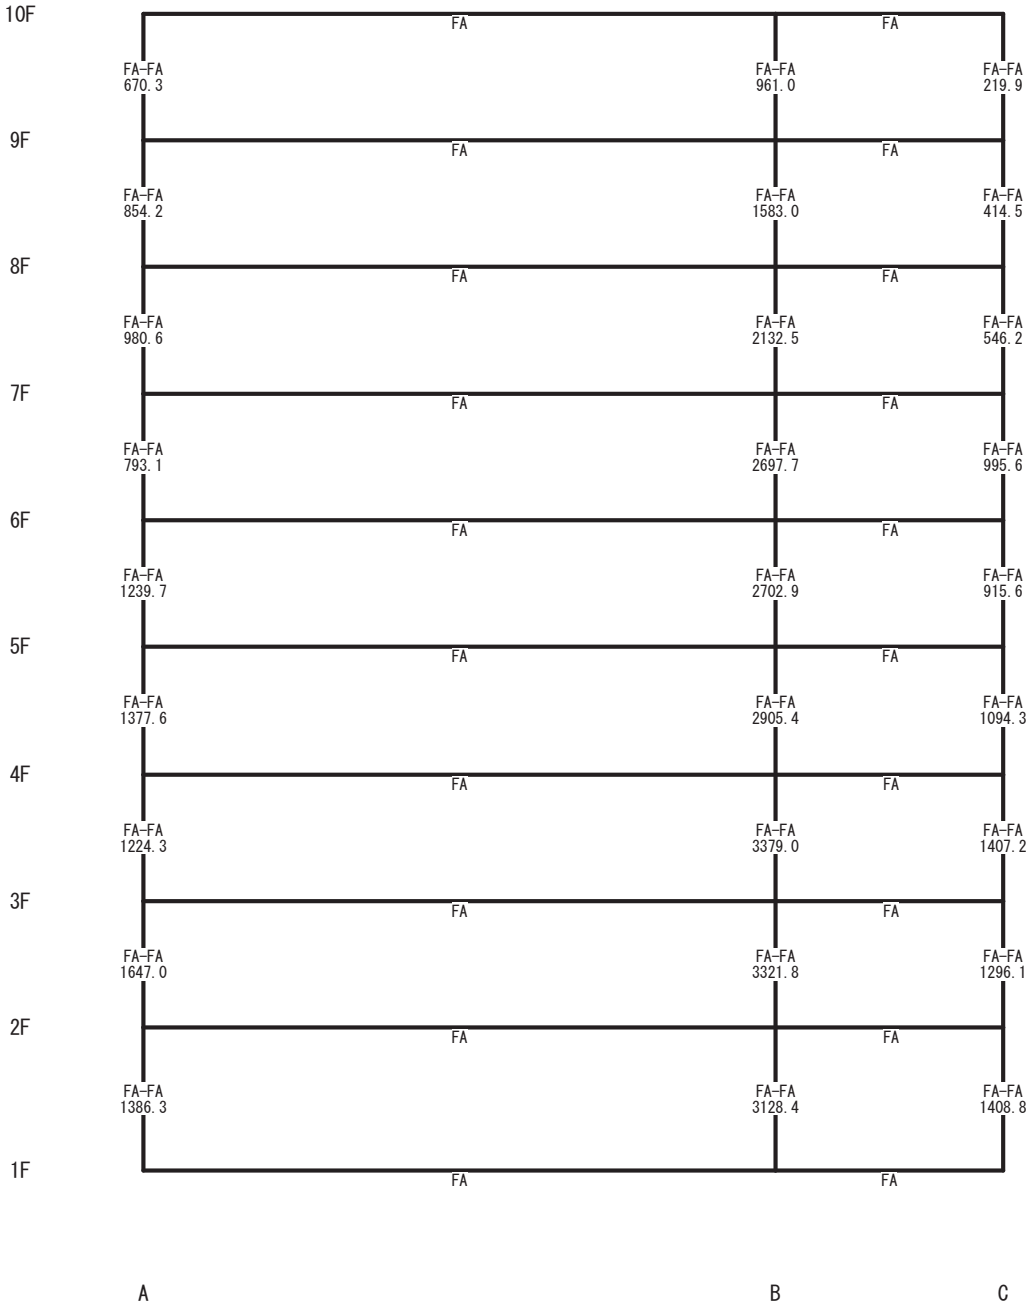

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

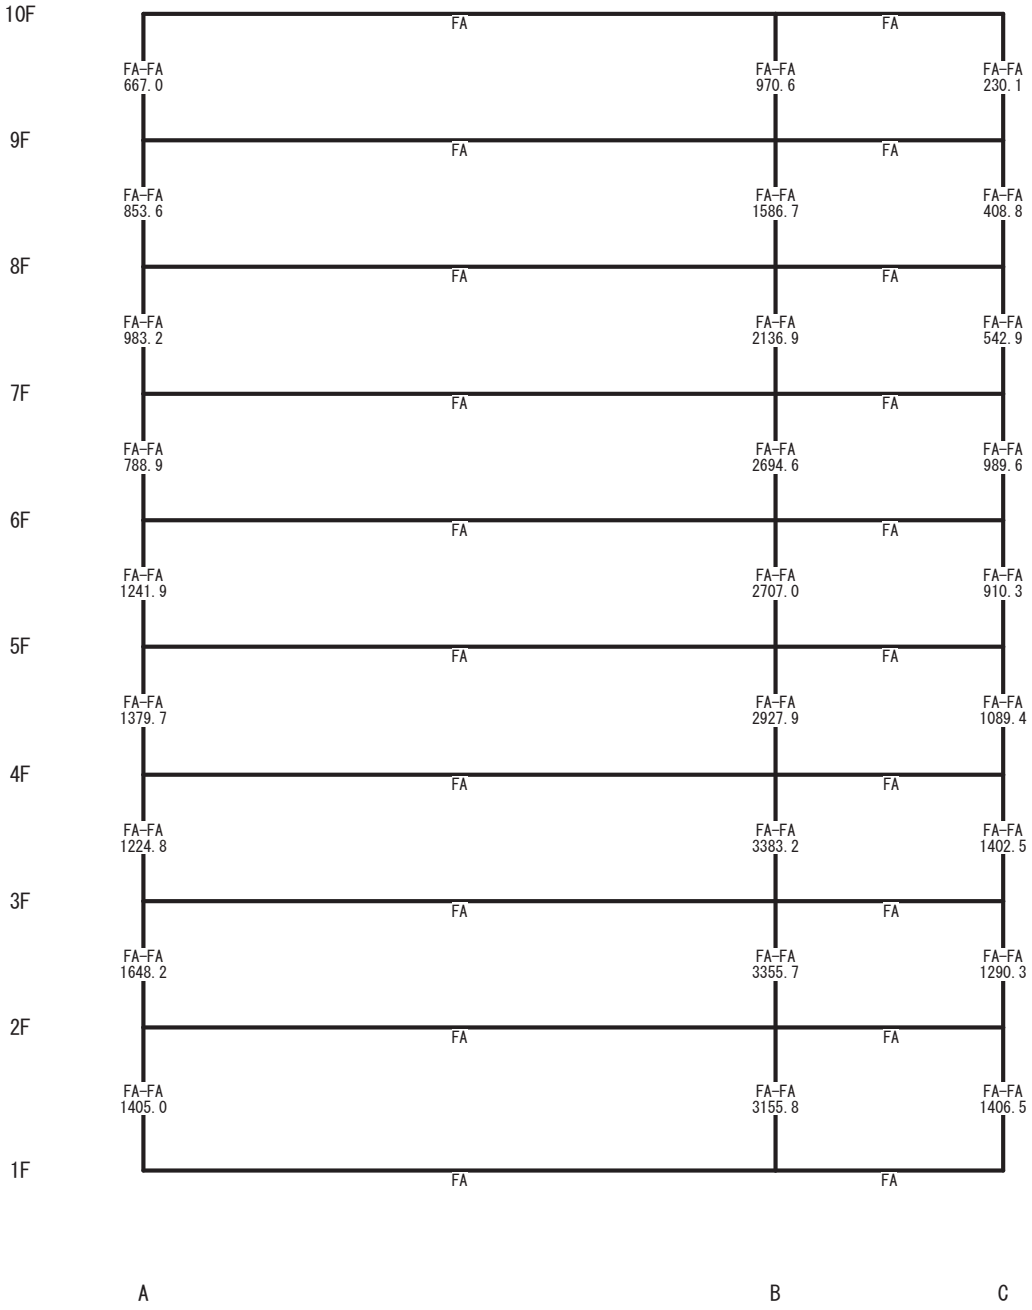

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

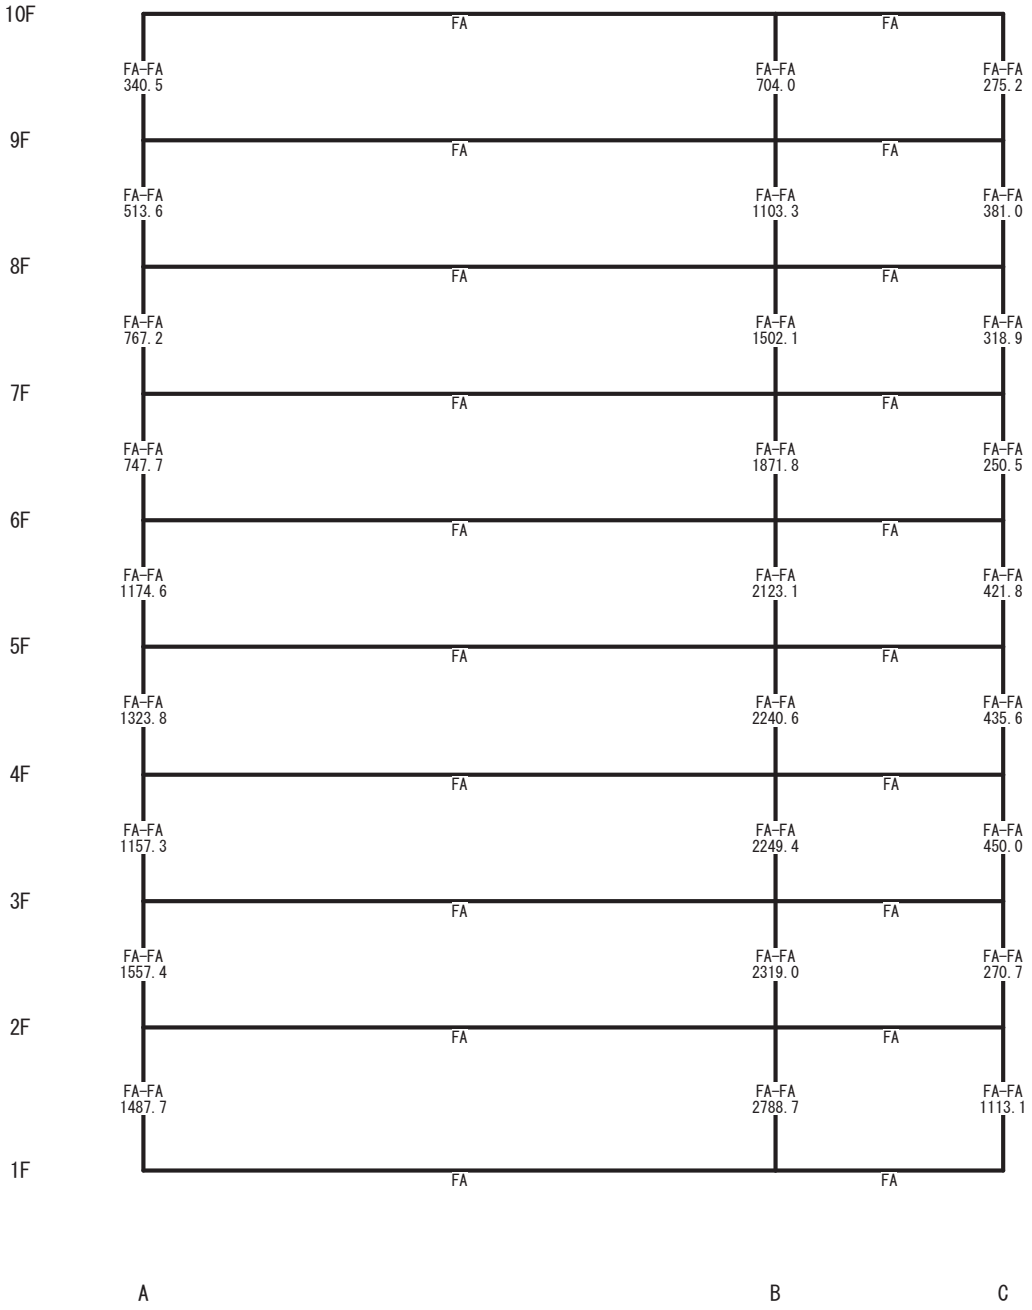

6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	3352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	C	1751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13036.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2063.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22743.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	10778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10798.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	12006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2703.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	12546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12905.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2820.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	12048.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11509.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	3351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8534.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8599.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9611.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	10771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25013.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	11998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2705.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	12544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2823.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	12038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5726.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1905.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2910.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3690.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3676.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2956.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4902.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4898.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	4051.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4045.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29823.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6050.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32024.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	1	5257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10079.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2003.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2847.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3656.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2588.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2867.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3727.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	1	4007.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3856.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31721.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5967.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	3352.7	0.0	3352.7	0.37	0.00	0.37	
	B	3843.1	0.0	3843.1	0.43	0.00	0.43	
	C	1338.1	0.0	1338.1	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8533.9	0.0	8533.9	0.95	0.00	0.95	Ai＝2.400 Co＝0.452
8F	A	5644.5	0.0	5644.5	0.33	0.00	0.33	
	B	5641.1	0.0	5641.1	0.33	0.00	0.33	
	C	1751.2	0.0	1751.2	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13036.8	0.0	13036.8	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.950 Co＝0.452
7F	A	7210.4	0.0	7210.4	0.29	0.00	0.29	
	B	7503.9	0.0	7503.9	0.30	0.00	0.30	
	C	2063.4	0.0	2063.4	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16777.7	0.0	16777.7	0.67	0.00	0.67	Ai＝1.709 Co＝0.452
6F	A	8608.2	0.0	8608.2	0.26	0.00	0.26	
	B	8284.0	0.0	8284.0	0.25	0.00	0.25	
	C	3114.4	0.0	3114.4	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20006.5	0.0	20006.5	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.538 Co＝0.452
5F	A	9677.9	0.0	9677.9	0.24	0.00	0.24	
	B	9608.6	0.0	9608.6	0.23	0.00	0.23	
	C	3456.6	0.0	3456.6	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22743.1	0.0	22743.1	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.402 Co＝0.452
4F	A	10778.6	0.0	10778.6	0.22	0.00	0.22	
	B	10799.0	0.0	10799.0	0.22	0.00	0.22	
	C	3433.5	0.0	3433.5	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25011.0	0.0	25011.0	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.287 Co＝0.452
3F	A	12006.5	0.0	12006.5	0.21	0.00	0.21	
	B	12146.7	0.0	12146.7	0.21	0.00	0.21	
	C	2703.5	0.0	2703.5	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26856.8	0.0	26856.8	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.184 Co＝0.452
2F	A	12546.9	0.0	12546.9	0.19	0.00	0.19	
	B	12905.9	0.0	12905.9	0.20	0.00	0.20	
	C	2820.6	0.0	2820.6	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28273.4	0.0	28273.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.090 Co＝0.452
1F	A	12048.2	0.0	12048.2	0.16	0.00	0.16	
	B	11509.4	0.0	11509.4	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	C	5719.9	0.0	5719.9	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29277.4	0.0	29277.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.000 Co＝0.452

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	3351.6	0.0	3351.6	0.37	0.00	0.37	
	B	3846.9	0.0	3846.9	0.43	0.00	0.43	
	C	1336.3	0.0	1336.3	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8534.9	0.0	8534.9	0.95	0.00	0.95	Ai＝2.400 Co＝0.452
8F	A	5639.7	0.0	5639.7	0.33	0.00	0.33	
	B	5643.5	0.0	5643.5	0.33	0.00	0.33	
	C	1755.2	0.0	1755.2	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13038.3	0.0	13038.3	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.950 Co＝0.452
7F	A	7205.9	0.0	7205.9	0.29	0.00	0.29	
	B	7505.7	0.0	7505.7	0.30	0.00	0.30	
	C	2068.0	0.0	2068.0	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16779.7	0.0	16779.7	0.67	0.00	0.67	Ai＝1.709 Co＝0.452
6F	A	8599.9	0.0	8599.9	0.26	0.00	0.26	
	B	8288.4	0.0	8288.4	0.25	0.00	0.25	
	C	3120.6	0.0	3120.6	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20008.9	0.0	20008.9	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.538 Co＝0.452
5F	A	9672.1	0.0	9672.1	0.24	0.00	0.24	
	B	9611.9	0.0	9611.9	0.23	0.00	0.23	
	C	3461.8	0.0	3461.8	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22745.8	0.0	22745.8	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.402 Co＝0.452
4F	A	10771.9	0.0	10771.9	0.22	0.00	0.22	
	B	10804.3	0.0	10804.3	0.22	0.00	0.22	
	C	3437.7	0.0	3437.7	0.07	0.00	0.07	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25013.9	0.0	25013.9	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.287 Co＝0.452
3F	A	11998.4	0.0	11998.4	0.21	0.00	0.21	
	B	12155.9	0.0	12155.9	0.21	0.00	0.21	
	C	2705.6	0.0	2705.6	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26859.9	0.0	26859.9	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.184 Co＝0.452
2F	A	12545.0	0.0	12545.0	0.19	0.00	0.19	
	B	12908.7	0.0	12908.7	0.20	0.00	0.20	
	C	2823.0	0.0	2823.0	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28276.7	0.0	28276.7	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.090 Co＝0.452
1F	A	12038.0	0.0	12038.0	0.16	0.00	0.16	
	B	11516.6	0.0	11516.6	0.16	0.00	0.16	
	C	5726.2	0.0	5726.2	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29280.9	0.0	29280.9	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.000 Co＝0.452

Y方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	1269.5	0.0	1269.5	0.14	0.00	0.14	
	2	1916.0	0.0	1916.0	0.21	0.00	0.21	
	3	1905.5	0.0	1905.5	0.21	0.00	0.21	
	4	1901.6	0.0	1901.6	0.21	0.00	0.21	
	5	1913.0	0.0	1913.0	0.21	0.00	0.21	
	6	1270.3	0.0	1270.3	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10176.0	0.0	10176.0	1.13	0.00	1.13	Ai＝2.400 Co＝0.539
8F	1	1956.1	0.0	1956.1	0.12	0.00	0.12	
	2	2910.9	0.0	2910.9	0.17	0.00	0.17	
	3	2917.1	0.0	2917.1	0.17	0.00	0.17	
	4	2907.6	0.0	2907.6	0.17	0.00	0.17	
	5	2899.4	0.0	2899.4	0.17	0.00	0.17	
	6	1954.4	0.0	1954.4	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15545.5	0.0	15545.5	0.92	0.00	0.92	Ai＝1.950 Co＝0.539
7F	1	2637.2	0.0	2637.2	0.11	0.00	0.11	
	2	3688.9	0.0	3688.9	0.15	0.00	0.15	
	3	3690.5	0.0	3690.5	0.15	0.00	0.15	
	4	3681.2	0.0	3681.2	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	5	3676.3	0.0	3676.3	0.15	0.00	0.15	
	6	2632.1	0.0	2632.1	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20006.2	0.0	20006.2	0.80	0.00	0.80	Ai＝1.709 Co＝0.539
6F	1	2947.0	0.0	2947.0	0.09	0.00	0.09	
	2	4491.1	0.0	4491.1	0.14	0.00	0.14	
	3	4498.3	0.0	4498.3	0.14	0.00	0.14	
	4	4483.9	0.0	4483.9	0.14	0.00	0.14	
	5	4479.8	0.0	4479.8	0.14	0.00	0.14	
	6	2956.1	0.0	2956.1	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23856.3	0.0	23856.3	0.72	0.00	0.72	Ai＝1.538 Co＝0.539
5F	1	3757.7	0.0	3757.7	0.09	0.00	0.09	
	2	4902.4	0.0	4902.4	0.12	0.00	0.12	
	3	4915.9	0.0	4915.9	0.12	0.00	0.12	
	4	4898.3	0.0	4898.3	0.12	0.00	0.12	
	5	4887.3	0.0	4887.3	0.12	0.00	0.12	
	6	3758.0	0.0	3758.0	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27119.5	0.0	27119.5	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.402 Co＝0.539
4F	1	4051.3	0.0	4051.3	0.08	0.00	0.08	
	2	5440.6	0.0	5440.6	0.11	0.00	0.11	
	3	5425.7	0.0	5425.7	0.11	0.00	0.11	
	4	5425.5	0.0	5425.5	0.11	0.00	0.11	
	5	5435.2	0.0	5435.2	0.11	0.00	0.11	
	6	4045.4	0.0	4045.4	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29823.7	0.0	29823.7	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.287 Co＝0.539
3F	1	3897.4	0.0	3897.4	0.07	0.00	0.07	
	2	6055.3	0.0	6055.3	0.11	0.00	0.11	
	3	6062.2	0.0	6062.2	0.11	0.00	0.11	
	4	6049.7	0.0	6049.7	0.11	0.00	0.11	
	5	6050.1	0.0	6050.1	0.11	0.00	0.11	
	6	3910.0	0.0	3910.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32024.7	0.0	32024.7	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.184 Co＝0.539
2F	1	4252.6	0.0	4252.6	0.06	0.00	0.06	
	2	6305.2	0.0	6305.2	0.10	0.00	0.10	
	3	6295.3	0.0	6295.3	0.10	0.00	0.10	
	4	6299.0	0.0	6299.0	0.10	0.00	0.10	
	5	6307.0	0.0	6307.0	0.10	0.00	0.10	
	6	4254.9	0.0	4254.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33713.9	0.0	33713.9	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.090 Co＝0.539
1F	1	5257.6	0.0	5257.6	0.07	0.00	0.07	
	2	6107.2	0.0	6107.2	0.08	0.00	0.08	
	3	6081.3	0.0	6081.3	0.08	0.00	0.08	
	4	6091.4	0.0	6091.4	0.08	0.00	0.08	
	5	6119.4	0.0	6119.4	0.08	0.00	0.08	
	6	5254.2	0.0	5254.2	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	合計	34911.2	0.0	34911.2	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.000 Co＝0.539

Y方向負加力時　(第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87)

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	1320.1	0.0	1320.1	0.15	0.00	0.15	
	2	1869.4	0.0	1869.4	0.21	0.00	0.21	
	3	1851.7	0.0	1851.7	0.21	0.00	0.21	
	4	1851.2	0.0	1851.2	0.21	0.00	0.21	
	5	1867.7	0.0	1867.7	0.21	0.00	0.21	
	6	1319.6	0.0	1319.6	0.15	0.00	0.15	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10079.8	0.0	10079.8	1.12	0.00	1.12	Ai＝2.400 Co＝0.534
8F	1	2003.0	0.0	2003.0	0.12	0.00	0.12	
	2	2848.9	0.0	2848.9	0.17	0.00	0.17	
	3	2847.9	0.0	2847.9	0.17	0.00	0.17	
	4	2851.7	0.0	2851.7	0.17	0.00	0.17	
	5	2849.1	0.0	2849.1	0.17	0.00	0.17	
	6	1997.9	0.0	1997.9	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15398.6	0.0	15398.6	0.91	0.00	0.91	Ai＝1.950 Co＝0.534
7F	1	2599.9	0.0	2599.9	0.10	0.00	0.10	
	2	3656.1	0.0	3656.1	0.15	0.00	0.15	
	3	3650.2	0.0	3650.2	0.15	0.00	0.15	
	4	3659.3	0.0	3659.3	0.15	0.00	0.15	
	5	3663.0	0.0	3663.0	0.15	0.00	0.15	
	6	2588.2	0.0	2588.2	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19816.8	0.0	19816.8	0.80	0.00	0.80	Ai＝1.709 Co＝0.534
6F	1	2867.9	0.0	2867.9	0.09	0.00	0.09	
	2	4460.0	0.0	4460.0	0.14	0.00	0.14	
	3	4473.2	0.0	4473.2	0.14	0.00	0.14	
	4	4486.5	0.0	4486.5	0.14	0.00	0.14	
	5	4473.1	0.0	4473.1	0.14	0.00	0.14	
	6	2870.0	0.0	2870.0	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23630.7	0.0	23630.7	0.72	0.00	0.72	Ai＝1.538 Co＝0.534
5F	1	3727.8	0.0	3727.8	0.09	0.00	0.09	
	2	4850.1	0.0	4850.1	0.12	0.00	0.12	
	3	4848.3	0.0	4848.3	0.12	0.00	0.12	
	4	4858.2	0.0	4858.2	0.12	0.00	0.12	
	5	4859.2	0.0	4859.2	0.12	0.00	0.12	
	6	3719.5	0.0	3719.5	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26863.1	0.0	26863.1	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.402 Co＝0.534
4F	1	4007.9	0.0	4007.9	0.08	0.00	0.08	
	2	5392.2	0.0	5392.2	0.11	0.00	0.11	
	3	5367.3	0.0	5367.3	0.11	0.00	0.11	
	4	5377.3	0.0	5377.3	0.11	0.00	0.11	
	5	5397.0	0.0	5397.0	0.11	0.00	0.11	
	6	4000.0	0.0	4000.0	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29541.8	0.0	29541.8	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.287 Co＝0.534

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	1	3851.6	0.0	3851.6	0.07	0.00	0.07	
	2	5995.1	0.0	5995.1	0.10	0.00	0.10	
	3	5997.7	0.0	5997.7	0.10	0.00	0.10	
	4	6010.4	0.0	6010.4	0.10	0.00	0.10	
	5	6010.4	0.0	6010.4	0.10	0.00	0.10	
	6	3856.7	0.0	3856.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31722.0	0.0	31722.0	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.184 Co＝0.534
2F	1	4151.8	0.0	4151.8	0.06	0.00	0.06	
	2	6285.3	0.0	6285.3	0.10	0.00	0.10	
	3	6251.9	0.0	6251.9	0.09	0.00	0.09	
	4	6264.9	0.0	6264.9	0.10	0.00	0.10	
	5	6294.2	0.0	6294.2	0.10	0.00	0.10	
	6	4147.1	0.0	4147.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33395.2	0.0	33395.2	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.090 Co＝0.534
1F	1	5392.2	0.0	5392.2	0.07	0.00	0.07	
	2	5975.4	0.0	5975.4	0.08	0.00	0.08	
	3	5933.4	0.0	5933.4	0.08	0.00	0.08	
	4	5923.4	0.0	5923.4	0.08	0.00	0.08	
	5	5967.2	0.0	5967.2	0.08	0.00	0.08	
	6	5389.5	0.0	5389.5	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	34581.1	0.0	34581.1	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.000 Co＝0.534

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	3068.7	0.0	3068.7	0.34	0.00	0.34	
	B	3845.5	0.0	3845.5	0.43	0.00	0.43	
	C	1209.9	0.0	1209.9	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8124.1	0.0	8124.1	0.90	0.00	0.90	Ai＝2.400 Co＝0.430
8F	A	5152.3	0.0	5152.3	0.30	0.00	0.30	
	B	5576.6	0.0	5576.6	0.33	0.00	0.33	
	C	1682.0	0.0	1682.0	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12411.0	0.0	12411.0	0.73	0.00	0.73	Ai＝1.950 Co＝0.430
7F	A	6883.8	0.0	6883.8	0.28	0.00	0.28	
	B	7086.6	0.0	7086.6	0.28	0.00	0.28	
	C	2001.7	0.0	2001.7	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15972.2	0.0	15972.2	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.709 Co＝0.430

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	A	8133.6	0.0	8133.6	0.25	0.00	0.25	
	B	7869.2	0.0	7869.2	0.24	0.00	0.24	
	C	3043.2	0.0	3043.2	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19046.0	0.0	19046.0	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.538 Co＝0.430
5F	A	9205.7	0.0	9205.7	0.22	0.00	0.22	
	B	9151.2	0.0	9151.2	0.22	0.00	0.22	
	C	3294.2	0.0	3294.2	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21651.2	0.0	21651.2	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.402 Co＝0.430
4F	A	10279.3	0.0	10279.3	0.21	0.00	0.21	
	B	10296.3	0.0	10296.3	0.21	0.00	0.21	
	C	3234.5	0.0	3234.5	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23810.2	0.0	23810.2	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.287 Co＝0.430
3F	A	11383.3	0.0	11383.3	0.20	0.00	0.20	
	B	11582.3	0.0	11582.3	0.20	0.00	0.20	
	C	2601.7	0.0	2601.7	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25567.3	0.0	25567.3	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.184 Co＝0.430
2F	A	11813.1	0.0	11813.1	0.18	0.00	0.18	
	B	12375.6	0.0	12375.6	0.19	0.00	0.19	
	C	2727.3	0.0	2727.3	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26916.0	0.0	26916.0	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.090 Co＝0.430
1F	A	11572.9	0.0	11572.9	0.16	0.00	0.16	
	B	11553.1	0.0	11553.1	0.16	0.00	0.16	
	C	4745.5	0.0	4745.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27871.5	0.0	27871.5	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.000 Co＝0.430

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	A	3067.1	0.0	3067.1	0.34	0.00	0.34

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	B	3851.9	0.0	3851.9	0.43	0.00	0.43	
	C	1205.4	0.0	1205.4	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8124.5	0.0	8124.5	0.90	0.00	0.90	Ai＝2.400 Co＝0.430
8F	A	5148.8	0.0	5148.8	0.30	0.00	0.30	
	B	5584.0	0.0	5584.0	0.33	0.00	0.33	
	C	1678.7	0.0	1678.7	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12411.5	0.0	12411.5	0.73	0.00	0.73	Ai＝1.950 Co＝0.430
7F	A	6878.8	0.0	6878.8	0.28	0.00	0.28	
	B	7086.2	0.0	7086.2	0.28	0.00	0.28	
	C	2007.8	0.0	2007.8	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15972.9	0.0	15972.9	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.709 Co＝0.430
6F	A	8125.3	0.0	8125.3	0.25	0.00	0.25	
	B	7873.7	0.0	7873.7	0.24	0.00	0.24	
	C	3047.8	0.0	3047.8	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19046.8	0.0	19046.8	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.538 Co＝0.430
5F	A	9199.5	0.0	9199.5	0.22	0.00	0.22	
	B	9153.1	0.0	9153.1	0.22	0.00	0.22	
	C	3299.5	0.0	3299.5	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21652.0	0.0	21652.0	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.402 Co＝0.430
4F	A	10272.3	0.0	10272.3	0.21	0.00	0.21	
	B	10301.3	0.0	10301.3	0.21	0.00	0.21	
	C	3237.5	0.0	3237.5	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23811.1	0.0	23811.1	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.287 Co＝0.430
3F	A	11374.6	0.0	11374.6	0.20	0.00	0.20	
	B	11588.6	0.0	11588.6	0.20	0.00	0.20	
	C	2605.2	0.0	2605.2	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25568.4	0.0	25568.4	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.184 Co＝0.430
2F	A	11807.9	0.0	11807.9	0.18	0.00	0.18	
	B	12381.9	0.0	12381.9	0.19	0.00	0.19	
	C	2727.3	0.0	2727.3	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26917.1	0.0	26917.1	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.090 Co＝0.430
1F	A	11567.5	0.0	11567.5	0.16	0.00	0.16	
	B	11550.0	0.0	11550.0	0.16	0.00	0.16	
	C	4755.0	0.0	4755.0	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27872.5	0.0	27872.5	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.000 Co＝0.430

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	1269.2	0.0	1269.2	0.14	0.00	0.14	
	2	1825.6	0.0	1825.6	0.20	0.00	0.20	
	3	1816.3	0.0	1816.3	0.20	0.00	0.20	
	4	1808.2	0.0	1808.2	0.20	0.00	0.20	
	5	1815.1	0.0	1815.1	0.20	0.00	0.20	
	6	1271.7	0.0	1271.7	0.14	0.00	0.14	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9806.0	0.0	9806.0	1.09	0.00	1.09	Ai＝2.400 Co＝0.519
8F	1	1959.2	0.0	1959.2	0.12	0.00	0.12	
	2	2769.5	0.0	2769.5	0.16	0.00	0.16	
	3	2778.6	0.0	2778.6	0.16	0.00	0.16	
	4	2763.5	0.0	2763.5	0.16	0.00	0.16	
	5	2749.7	0.0	2749.7	0.16	0.00	0.16	
	6	1959.7	0.0	1959.7	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14980.3	0.0	14980.3	0.88	0.00	0.88	Ai＝1.950 Co＝0.519
7F	1	2601.1	0.0	2601.1	0.10	0.00	0.10	
	2	3526.5	0.0	3526.5	0.14	0.00	0.14	
	3	3526.4	0.0	3526.4	0.14	0.00	0.14	
	4	3518.0	0.0	3518.0	0.14	0.00	0.14	
	5	3515.1	0.0	3515.1	0.14	0.00	0.14	
	6	2591.7	0.0	2591.7	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19278.8	0.0	19278.8	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.709 Co＝0.519
6F	1	2792.0	0.0	2792.0	0.08	0.00	0.08	
	2	4358.6	0.0	4358.6	0.13	0.00	0.13	
	3	4363.2	0.0	4363.2	0.13	0.00	0.13	
	4	4346.0	0.0	4346.0	0.13	0.00	0.13	
	5	4339.5	0.0	4339.5	0.13	0.00	0.13	
	6	2789.7	0.0	2789.7	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22989.0	0.0	22989.0	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.538 Co＝0.519
5F	1	3555.7	0.0	3555.7	0.09	0.00	0.09	
	2	4760.4	0.0	4760.4	0.12	0.00	0.12	
	3	4770.0	0.0	4770.0	0.12	0.00	0.12	
	4	4754.2	0.0	4754.2	0.12	0.00	0.12	
	5	4742.4	0.0	4742.4	0.12	0.00	0.12	
	6	3550.6	0.0	3550.6	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26133.5	0.0	26133.5	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.402 Co＝0.519
4F	1	3834.6	0.0	3834.6	0.08	0.00	0.08	
	2	5276.0	0.0	5276.0	0.11	0.00	0.11	
	3	5266.7	0.0	5266.7	0.11	0.00	0.11	
	4	5262.7	0.0	5262.7	0.11	0.00	0.11	
	5	5271.7	0.0	5271.7	0.11	0.00	0.11	
	6	3827.7	0.0	3827.7	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28739.4	0.0	28739.4	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.287 Co＝0.519
3F	1	3704.9	0.0	3704.9	0.06	0.00	0.06	
	2	5862.1	0.0	5862.1	0.10	0.00	0.10	
	3	5869.2	0.0	5869.2	0.10	0.00	0.10	
	4	5856.6	0.0	5856.6	0.10	0.00	0.10	
	5	5851.4	0.0	5851.4	0.10	0.00	0.10	
	6	3716.2	0.0	3716.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30860.4	0.0	30860.4	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.184 Co＝0.519
2F	1	4031.4	0.0	4031.4	0.06	0.00	0.06	
	2	6115.6	0.0	6115.6	0.09	0.00	0.09	
	3	6108.7	0.0	6108.7	0.09	0.00	0.09	
	4	6104.5	0.0	6104.5	0.09	0.00	0.09	
	5	6110.3	0.0	6110.3	0.09	0.00	0.09	
	6	4017.8	0.0	4017.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32488.2	0.0	32488.2	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.090 Co＝0.519
1F	1	4987.7	0.0	4987.7	0.07	0.00	0.07	
	2	5926.5	0.0	5926.5	0.08	0.00	0.08	
	3	5905.3	0.0	5905.3	0.08	0.00	0.08	
	4	5914.9	0.0	5914.9	0.08	0.00	0.08	
	5	5936.4	0.0	5936.4	0.08	0.00	0.08	
	6	4970.7	0.0	4970.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33641.5	0.0	33641.5	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.000 Co＝0.519

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	1	1311.4	0.0	1311.4	0.15	0.00	0.15
	2	1793.1	0.0	1793.1	0.20	0.00	0.20
	3	1788.7	0.0	1788.7	0.20	0.00	0.20
	4	1771.7	0.0	1771.7	0.20	0.00	0.20
	5	1774.8	0.0	1774.8	0.20	0.00	0.20
	6	1314.4	0.0	1314.4	0.15	0.00	0.15
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9754.2	0.0	9754.2	1.08	0.00	1.08	Ai＝2.400 Co＝0.517
8F	1	2011.0	0.0	2011.0	0.12	0.00	0.12	
	2	2724.3	0.0	2724.3	0.16	0.00	0.16	
	3	2731.5	0.0	2731.5	0.16	0.00	0.16	
	4	2718.6	0.0	2718.6	0.16	0.00	0.16	
	5	2707.6	0.0	2707.6	0.16	0.00	0.16	
	6	2008.2	0.0	2008.2	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14901.1	0.0	14901.1	0.88	0.00	0.88	Ai＝1.950 Co＝0.517
7F	1	2576.8	0.0	2576.8	0.10	0.00	0.10	
	2	3509.2	0.0	3509.2	0.14	0.00	0.14	
	3	3501.4	0.0	3501.4	0.14	0.00	0.14	
	4	3512.5	0.0	3512.5	0.14	0.00	0.14	
	5	3516.1	0.0	3516.1	0.14	0.00	0.14	
	6	2560.9	0.0	2560.9	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19176.9	0.0	19176.9	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.709 Co＝0.517
6F	1	2826.3	0.0	2826.3	0.09	0.00	0.09	
	2	4301.7	0.0	4301.7	0.13	0.00	0.13	
	3	4303.7	0.0	4303.7	0.13	0.00	0.13	
	4	4313.2	0.0	4313.2	0.13	0.00	0.13	
	5	4305.5	0.0	4305.5	0.13	0.00	0.13	
	6	2817.0	0.0	2817.0	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22867.4	0.0	22867.4	0.69	0.00	0.69	Ai＝1.538 Co＝0.517
5F	1	3539.4	0.0	3539.4	0.09	0.00	0.09	
	2	4729.4	0.0	4729.4	0.11	0.00	0.11	
	3	4729.0	0.0	4729.0	0.11	0.00	0.11	
	4	4737.1	0.0	4737.1	0.12	0.00	0.12	
	5	4732.5	0.0	4732.5	0.12	0.00	0.12	
	6	3527.9	0.0	3527.9	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25995.3	0.0	25995.3	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.402 Co＝0.517
4F	1	3805.1	0.0	3805.1	0.08	0.00	0.08	
	2	5252.2	0.0	5252.2	0.11	0.00	0.11	
	3	5231.7	0.0	5231.7	0.11	0.00	0.11	
	4	5243.2	0.0	5243.2	0.11	0.00	0.11	
	5	5260.2	0.0	5260.2	0.11	0.00	0.11	
	6	3795.1	0.0	3795.1	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28587.5	0.0	28587.5	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.287 Co＝0.517
3F	1	3675.7	0.0	3675.7	0.06	0.00	0.06	
	2	5826.4	0.0	5826.4	0.10	0.00	0.10	
	3	5832.5	0.0	5832.5	0.10	0.00	0.10	
	4	5843.8	0.0	5843.8	0.10	0.00	0.10	
	5	5838.5	0.0	5838.5	0.10	0.00	0.10	
	6	3680.3	0.0	3680.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30697.2	0.0	30697.2	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.184 Co＝0.517
2F	1	3988.6	0.0	3988.6	0.06	0.00	0.06	
	2	6096.7	0.0	6096.7	0.09	0.00	0.09	
	3	6074.2	0.0	6074.2	0.09	0.00	0.09	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	4	6083.1	0.0	6083.1	0.09	0.00	0.09	
	5	6101.5	0.0	6101.5	0.09	0.00	0.09	
	6	3972.3	0.0	3972.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32316.3	0.0	32316.3	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.090 Co＝0.517
1F	1	5242.6	0.0	5242.6	0.07	0.00	0.07	
	2	5783.9	0.0	5783.9	0.08	0.00	0.08	
	3	5721.3	0.0	5721.3	0.08	0.00	0.08	
	4	5709.7	0.0	5709.7	0.08	0.00	0.08	
	5	5769.2	0.0	5769.2	0.08	0.00	0.08	
	6	5236.7	0.0	5236.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33463.2	0.0	33463.2	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.000 Co＝0.517

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	8533.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8533.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13036.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13036.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	16777.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16777.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20006.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20006.55		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22743.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22743.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	25010.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25010.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	26856.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26856.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	28273.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28273.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	29277.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29277.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	8534.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8534.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13038.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13038.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	16779.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16779.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20008.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20008.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22745.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22745.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	25013.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25013.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	26859.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26859.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	28276.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28276.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	29280.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29280.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	10175.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10175.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15545.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15545.52		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	20006.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20006.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	23856.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23856.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	27119.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27119.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	29823.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29823.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	A	32024.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32024.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	33713.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	33713.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	34911.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	34911.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	10079.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10079.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15398.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15398.55		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19816.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19816.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	23630.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23630.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	26863.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26863.08		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	29541.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29541.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	31721.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31721.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	33395.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	33395.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	34581.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	34581.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.093	9021.9	18880.2	1.000	1.000	1.000	0.25	4720.1
8F	1.700	16965.7	28842.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7210.7
7F	1.490	24909.5	37118.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9279.7
6F	1.341	33006.2	44262.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11065.6
5F	1.223	41150.6	50316.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12579.1
4F	1.123	49295.0	55334.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13833.5
3F	1.033	57541.5	59417.6	1.000	1.000	1.000	0.25	14854.4
2F	0.950	65831.6	62551.8	1.000	1.000	1.000	0.25	15637.9
1F	0.872	74281.0	64773.1	1.000	1.000	1.000	0.25	16193.3

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.093	9021.9	18880.2	1.000	1.000	1.000	0.25	4720.1
8F	1.700	16965.7	28842.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7210.7
7F	1.490	24909.5	37118.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9279.7
6F	1.341	33006.2	44262.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11065.6
5F	1.223	41150.6	50316.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12579.1
4F	1.123	49295.0	55334.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13833.5
3F	1.033	57541.5	59417.6	1.000	1.000	1.000	0.25	14854.4
2F	0.950	65831.6	62551.8	1.000	1.000	1.000	0.25	15637.9
1F	0.872	74281.0	64773.1	1.000	1.000	1.000	0.25	16193.3

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.093	9021.9	18880.2	1.000	1.000	1.000	0.25	4720.1
8F	1.700	16965.7	28842.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7210.7
7F	1.490	24909.5	37118.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9279.7
6F	1.341	33006.2	44262.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11065.6
5F	1.223	41150.6	50316.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12579.1
4F	1.123	49295.0	55334.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13833.5
3F	1.033	57541.5	59417.6	1.000	1.000	1.000	0.25	14854.4
2F	0.950	65831.6	62551.8	1.000	1.000	1.000	0.25	15637.9
1F	0.872	74281.0	64773.1	1.000	1.000	1.000	0.25	16193.3

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.093	9021.9	18880.2	1.000	1.000	1.000	0.25	4720.1
8F	1.700	16965.7	28842.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7210.7
7F	1.490	24909.5	37118.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9279.7
6F	1.341	33006.2	44262.3	1.000	1.000	1.000	0.25	11065.6
5F	1.223	41150.6	50316.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12579.1
4F	1.123	49295.0	55334.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13833.5
3F	1.033	57541.5	59417.6	1.000	1.000	1.000	0.25	14854.4
2F	0.950	65831.6	62551.8	1.000	1.000	1.000	0.25	15637.9
1F	0.872	74281.0	64773.1	1.000	1.000	1.000	0.25	16193.3

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	3068.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	B	5576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12410.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7869.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3043.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	10279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23810.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	11383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	11813.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12375.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2727.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	11572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4745.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	3067.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5583.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12411.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2007.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15972.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3047.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21652.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	10272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	11374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	11807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	12381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	11567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1816.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	6	1959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2789.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4770.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3716.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30860.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	合計	32488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4987.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5936.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	1311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2707.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2817.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3539.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4732.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	合計	25995.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3675.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5843.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5838.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3680.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6096.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6074.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	18880.2	1.000	0.25	4720.1		8124.1	1.72
8F	28842.7	1.000	0.25	7210.7		12411.0	1.72
7F	37118.9	1.000	0.25	9279.7		15972.2	1.72
6F	44262.3	1.000	0.25	11065.6		19046.0	1.72
5F	50316.6	1.000	0.25	12579.1		21651.2	1.72
4F	55334.0	1.000	0.25	13833.5		23810.2	1.72
3F	59417.6	1.000	0.25	14854.4		25567.3	1.72
2F	62551.8	1.000	0.25	15637.9		26916.0	1.72
1F	64773.1	1.000	0.25	16193.3		27871.5	1.72

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	18880.2	1.000	0.25	4720.1		8124.5	1.72
8F	28842.7	1.000	0.25	7210.7		12411.5	1.72
7F	37118.9	1.000	0.25	9279.7		15972.9	1.72
6F	44262.3	1.000	0.25	11065.6		19046.8	1.72
5F	50316.6	1.000	0.25	12579.1		21652.0	1.72
4F	55334.0	1.000	0.25	13833.5		23811.1	1.72
3F	59417.6	1.000	0.25	14854.4		25568.4	1.72
2F	62551.8	1.000	0.25	15637.9		26917.1	1.72
1F	64773.1	1.000	0.25	16193.3		27872.5	1.72

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	18880.2	1.000	0.25	4720.1		9806.0	2.07
8F	28842.7	1.000	0.25	7210.7		14980.3	2.07
7F	37118.9	1.000	0.25	9279.7		19278.8	2.07
6F	44262.3	1.000	0.25	11065.6		22989.0	2.07
5F	50316.6	1.000	0.25	12579.1		26133.5	2.07
4F	55334.0	1.000	0.25	13833.5		28739.4	2.07
3F	59417.6	1.000	0.25	14854.4		30860.4	2.07
2F	62551.8	1.000	0.25	15637.9		32488.2	2.07
1F	64773.1	1.000	0.25	16193.3		33641.5	2.07

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	18880.2	1.000	0.25	4720.1		9754.2	2.06
8F	28842.7	1.000	0.25	7210.7		14901.1	2.06
7F	37118.9	1.000	0.25	9279.7		19176.9	2.06
6F	44262.3	1.000	0.25	11065.6		22867.4	2.06
5F	50316.6	1.000	0.25	12579.1		25995.3	2.06
4F	55334.0	1.000	0.25	13833.5		28587.5	2.06
3F	59417.6	1.000	0.25	14854.4		30697.2	2.06
2F	62551.8	1.000	0.25	15637.9		32316.3	2.06
1F	64773.1	1.000	0.25	16193.3		33463.2	2.06

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
329	10F	8533.9	99.3686	2.9414	1/　136

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
329	9F	13036.9	96.4273	7.0832	1/ 56
	8F	16777.7	89.3441	12.1724	1/ 33
	7F	20006.5	77.1717	14.7584	1/ 27
	6F	22743.1	62.4133	16.0138	1/ 25
	5F	25011.0	46.3994	15.4052	1/ 26
	4F	26856.8	30.9942	12.9165	1/ 31
	3F	28273.4	18.0778	10.8436	1/ 37
	2F	29277.4	7.2341	7.2341	1/ 63

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
329	10F	8534.9	99.3686	2.9413	1/ 136
	9F	13038.4	96.4273	7.0845	1/ 56
	8F	16779.7	89.3428	12.1757	1/ 33
	7F	20008.9	77.1671	14.7619	1/ 27
	6F	22745.8	62.4052	16.0167	1/ 25
	5F	25013.9	46.3885	15.4062	1/ 26
	4F	26859.9	30.9823	12.9154	1/ 31
	3F	28276.7	18.0669	10.8401	1/ 37
	2F	29280.9	7.2268	7.2268	1/ 63

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
334	10F	10176.0	103.2116	3.3721	1/ 119
	9F	15545.5	99.8395	6.1935	1/ 65
	8F	20006.2	93.6460	9.2479	1/ 44
	7F	23856.3	84.3981	11.2157	1/ 36
	6F	27119.5	73.1824	13.9080	1/ 29
	5F	29823.7	59.2744	15.9977	1/ 25
	4F	32024.7	43.2768	16.0167	1/ 25
	3F	33713.9	27.2601	15.2347	1/ 26
	2F	34911.2	12.0254	12.0254	1/ 38

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
331	10F	10079.8	102.2966	3.4260	1/ 117
	9F	15398.6	98.8707	6.0881	1/ 66
	8F	19817.1	92.7825	8.8043	1/ 46
	7F	23630.8	83.9782	10.5849	1/ 38
	6F	26863.1	73.3934	13.4038	1/ 30
	5F	29541.8	59.9895	15.7192	1/ 26
	4F	31722.0	44.2703	16.0143	1/ 25
	3F	33395.2	28.2560	15.5645	1/ 26
	2F	34581.2	12.6915	12.6915	1/ 36

保有耐力時

X方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
251	10F	8124.1	45.9331	1.7944	1/ 223
	9F	12411.0	44.1387	3.6028	1/ 111
	8F	15972.2	40.5358	5.9328	1/ 68
	7F	19046.0	34.6031	7.2134	1/ 55
	6F	21651.2	27.3897	8.0301	1/ 50
	5F	23810.2	19.3596	7.3682	1/ 55
	4F	25567.3	11.9914	5.4942	1/ 73
	3F	26916.0	6.4972	4.1734	1/ 96

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
251	2F	27871.8	2.3237	2.3237	1/ 195

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
251	10F	8124.5	45.9331	1.7938	1/ 223
	9F	12411.5	44.1393	3.6029	1/ 111
	8F	15972.9	40.5364	5.9332	1/ 68
	7F	19046.8	34.6032	7.2143	1/ 55
	6F	21652.0	27.3889	8.0309	1/ 50
	5F	23811.1	19.3580	7.3685	1/ 55
	4F	25568.4	11.9894	5.4942	1/ 73
	3F	26917.1	6.4953	4.1728	1/ 96
	2F	27872.9	2.3225	2.3225	1/ 195

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
296	10F	9806.0	54.1681	2.8361	1/ 141
	9F	14980.3	51.3320	4.6865	1/ 85
	8F	19278.8	46.6455	5.9305	1/ 68
	7F	22989.0	40.7150	6.0758	1/ 66
	6F	26133.5	34.6391	7.2526	1/ 55
	5F	28739.4	27.3865	8.1098	1/ 50
	4F	30860.4	19.2767	7.7074	1/ 52
	3F	32488.2	11.5693	6.8870	1/ 58
	2F	33641.9	4.6823	4.6823	1/ 97

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
300	10F	9754.2	54.9001	2.8401	1/ 141
	9F	14901.1	52.0600	4.7109	1/ 85
	8F	19176.9	47.3491	5.9679	1/ 67
	7F	22867.4	41.3812	6.1025	1/ 66
	6F	25995.3	35.2787	7.2470	1/ 55
	5F	28587.5	28.0317	8.1082	1/ 50
	4F	30697.2	19.9235	7.7761	1/ 51
	3F	32316.4	12.1474	7.0901	1/ 56
	2F	33464.0	5.0573	5.0573	1/ 89

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 329
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 329
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 334
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 331

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 251
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 251
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 296
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 300

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/18 14:32