

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.22 rc12-7-12スリットタイプ

略 称 : N0.22
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.8
データベース番号 : 6.5.0.8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2014/02/26 00:26 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	11
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	11
I-1.4 部材	Ⅲ－	22
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	22
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	26
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	27
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	28
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	28
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	29
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	29
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	29
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	30
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	30
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	30
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	30
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	30
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	30
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	30
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	30
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	30
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	30
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	30
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	30
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	31
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	31

I-3.1	荷重計算条件	Ⅲ－	31
I-3.1.1	最小スラブ厚	Ⅲ－	31
I-3.1.2	スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	31
I-3.1.3	基礎荷重	Ⅲ－	31
I-3.2	積載荷重	Ⅲ－	32
I-3.3	仕上	Ⅲ－	32
I-3.3.1	仕上材名称	Ⅲ－	32
I-3.3.2	仕上名称	Ⅲ－	32
I-3.4	重量	Ⅲ－	32
I-3.4.1	はり、柱仕上重量	Ⅲ－	32
I-3.4.2	はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	32
I-3.4.3	建物重量の直接入力	Ⅲ－	32
I-3.5	地震力	Ⅲ－	32
I-3.6	風圧力	Ⅲ－	32
I-3.7	積雪荷重	Ⅲ－	33
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	33
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	33
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	33
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	33
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	33
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	33
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	33
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	33
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	33
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	34
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	34
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	34
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	34
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	34
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	35
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	35
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	35
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	35
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	37
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	37
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	37
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	37
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	47
A-1.1.3	片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	52
A-1.1.4	柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	52
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	52
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	52
A-1.2.3	節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	58

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 65
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 65
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 71
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 71
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 81
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 88
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 88
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 93
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 123
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 155
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 155
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 156
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 156
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 157
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 157
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 157
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 158
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 160
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 160
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 160
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 223
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 281
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 305
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 305
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 306
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 306
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 339
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 339
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 339
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 339
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 339
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 341
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 341
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 341
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 343
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 343
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 364
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 385
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 385
U-3.4 終局時ヒンジ図(Ds算定時)	Ⅲ－ 406
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 427

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 427
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 448
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 448
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 448
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 450
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 450
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 471
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 492
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 492
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 512
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 512
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 512
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 554
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 555
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 555
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 555
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 576
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 594
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 600
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 600
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 600
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 609
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 625
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 629
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 630
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 630
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 638
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 640
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 640
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 642
U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 642
U-5.10 崩壊形の判別	Ⅲ - 642
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 642
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 643
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 657
U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 659
U-5.13 必要せん断補強筋比	Ⅲ - 659
U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 659
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 660
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 660
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 660
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 660
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 660
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 660
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 660

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 22 rc12-7-12スリットタイプ	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名	印	
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 12階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		34.150 m		建物高さ	34.750 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向： 0.000 m		Y方向： 0.000 m	
	塔状比	X方向： 検討しない		Y方向： 検討しない	
	骨組形式	X方向：		Y方向：	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床： 屋根：			
		外装：			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階数	地上	12 階	
	地下	0 階	
	塔屋	0 階	
高さ		34.750 m	
軒の高さ		34.150 m	
地面から地上1階床までの高さ		25.0 cm	
パラベットの高さ		60.0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200.0 cm	

構造階高計算法： はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
12F	280.0	280.0	13F	55.0	13F	-3.0
11F	280.0	280.0	12F	55.0	12F	-3.0
10F	280.0	280.0	11F	55.0	11F	-3.0
9F	280.0	282.5	10F	55.0	10F	-3.0
8F	280.0	280.0	9F	60.0	9F	-3.0
7F	280.0	280.0	8F	60.0	8F	-3.0
6F	280.0	280.0	7F	60.0	7F	-3.0
5F	280.0	280.0	6F	60.0	6F	-3.0
4F	280.0	280.0	5F	60.0	5F	-3.0
3F	280.0	280.0	4F	60.0	4F	-3.0
2F	280.0	280.0	3F	60.0	3F	-3.0
1F	310.0	330.0	2F	60.0	2F	-3.0
			1F	100.0	1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	700.0	700.0	0.0	Y1	150.0	150.0	0.0
X2	700.0	700.0	0.0	Y2	1200.0	1200.0	0.0
X3	700.0	700.0	0.0	Y3	180.0	180.0	0.0
X4	700.0	700.0	0.0	Y4			0.0
X5	700.0	700.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	13F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

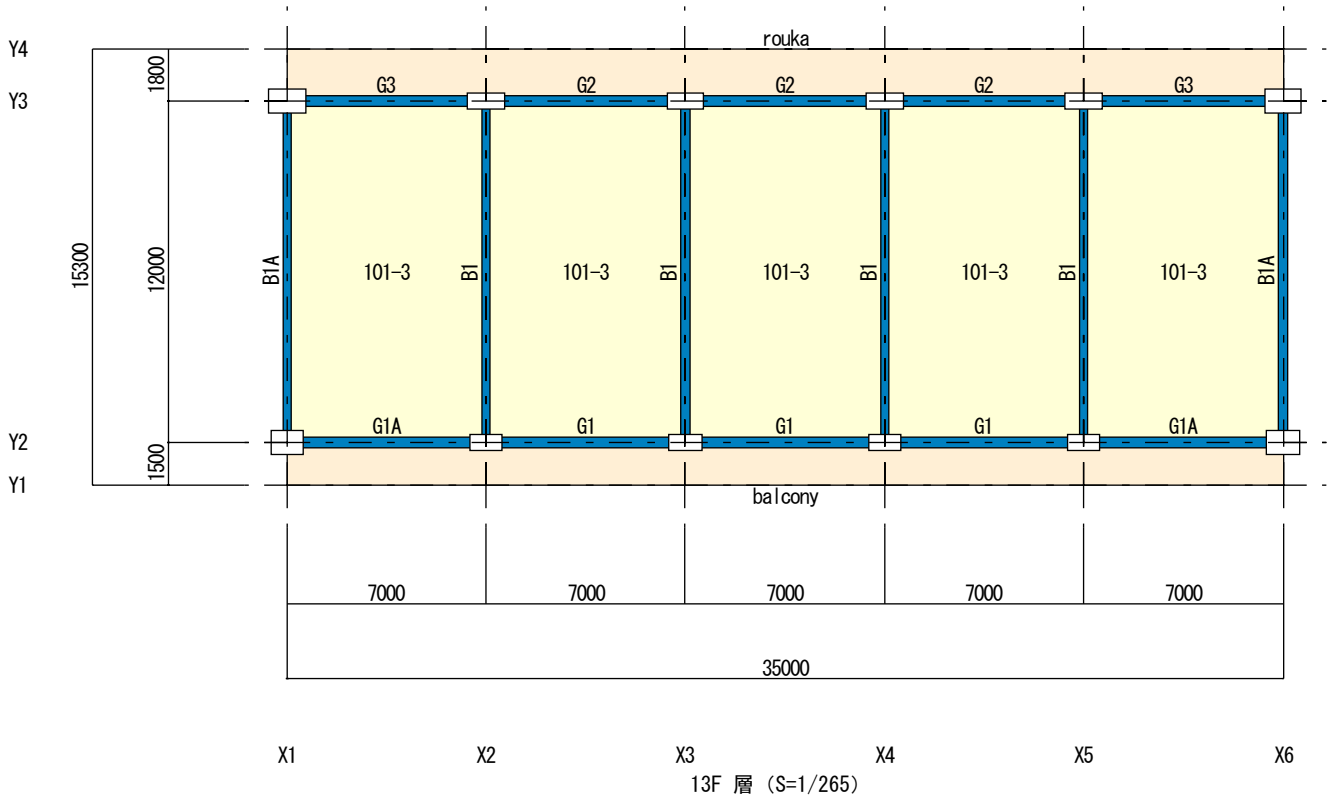
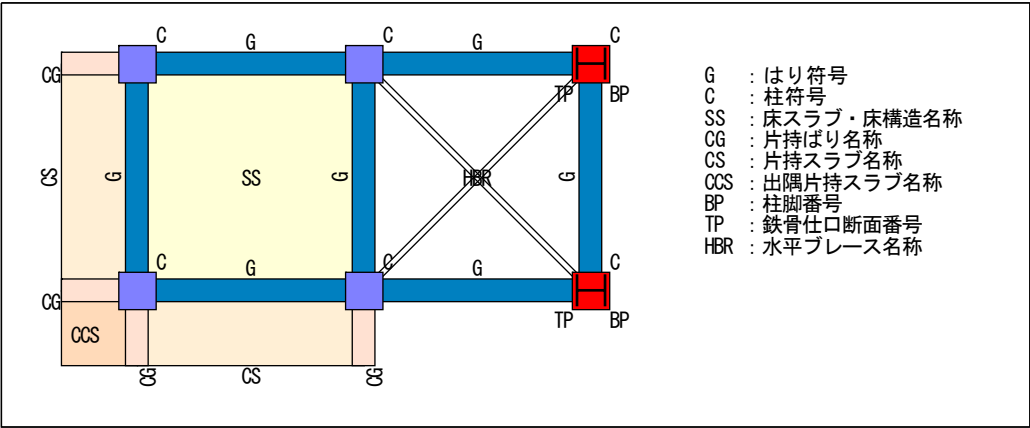


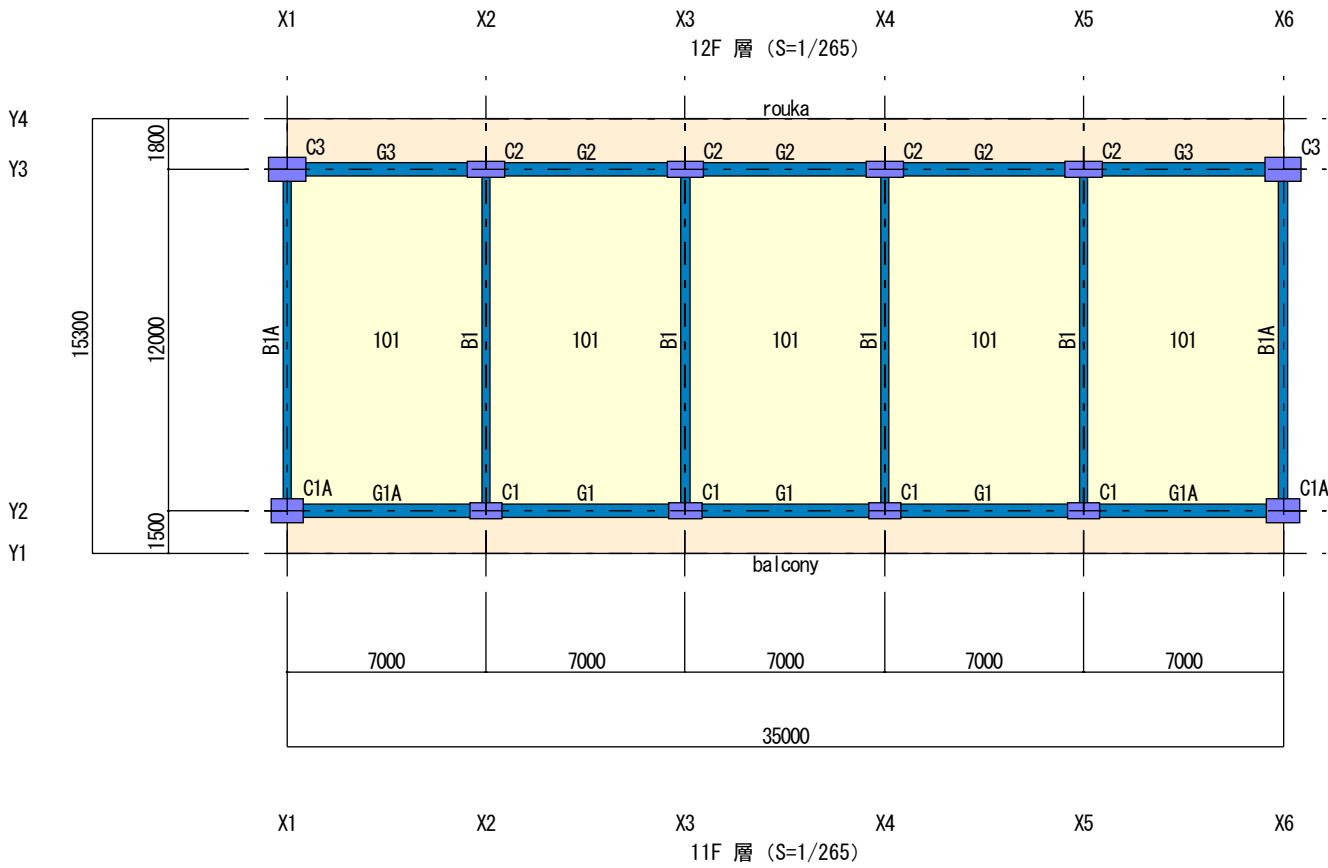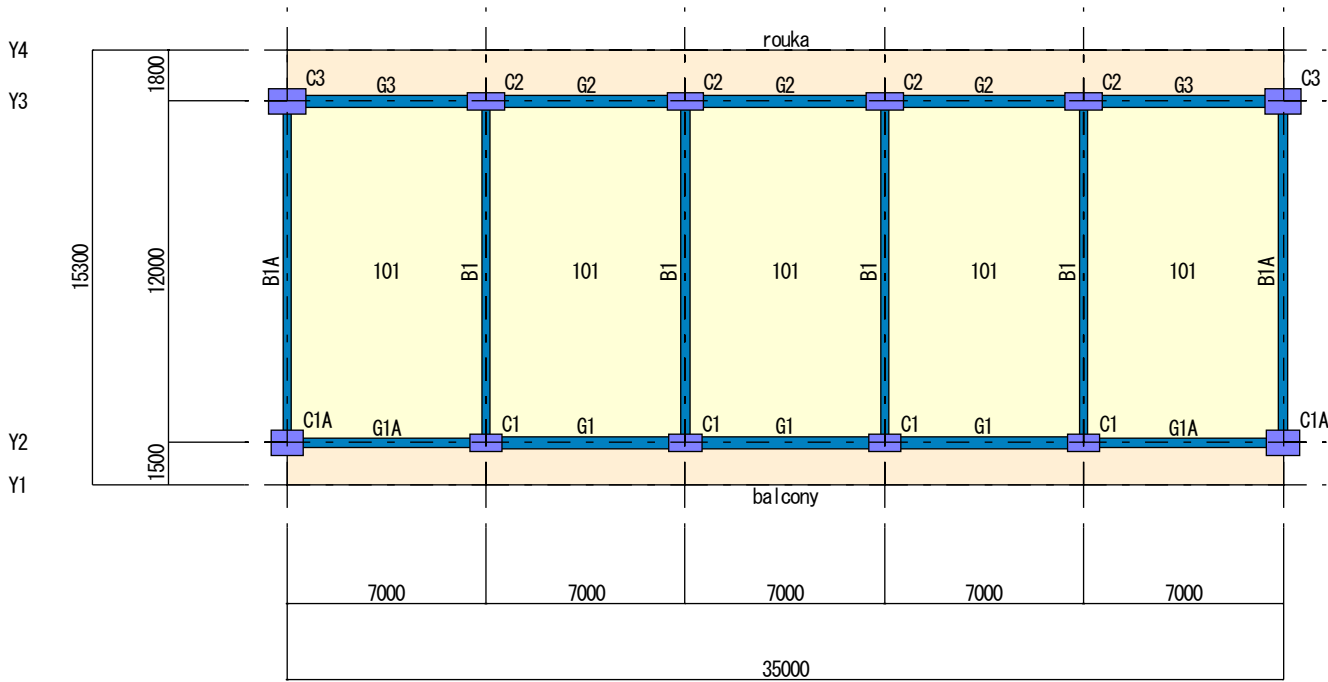


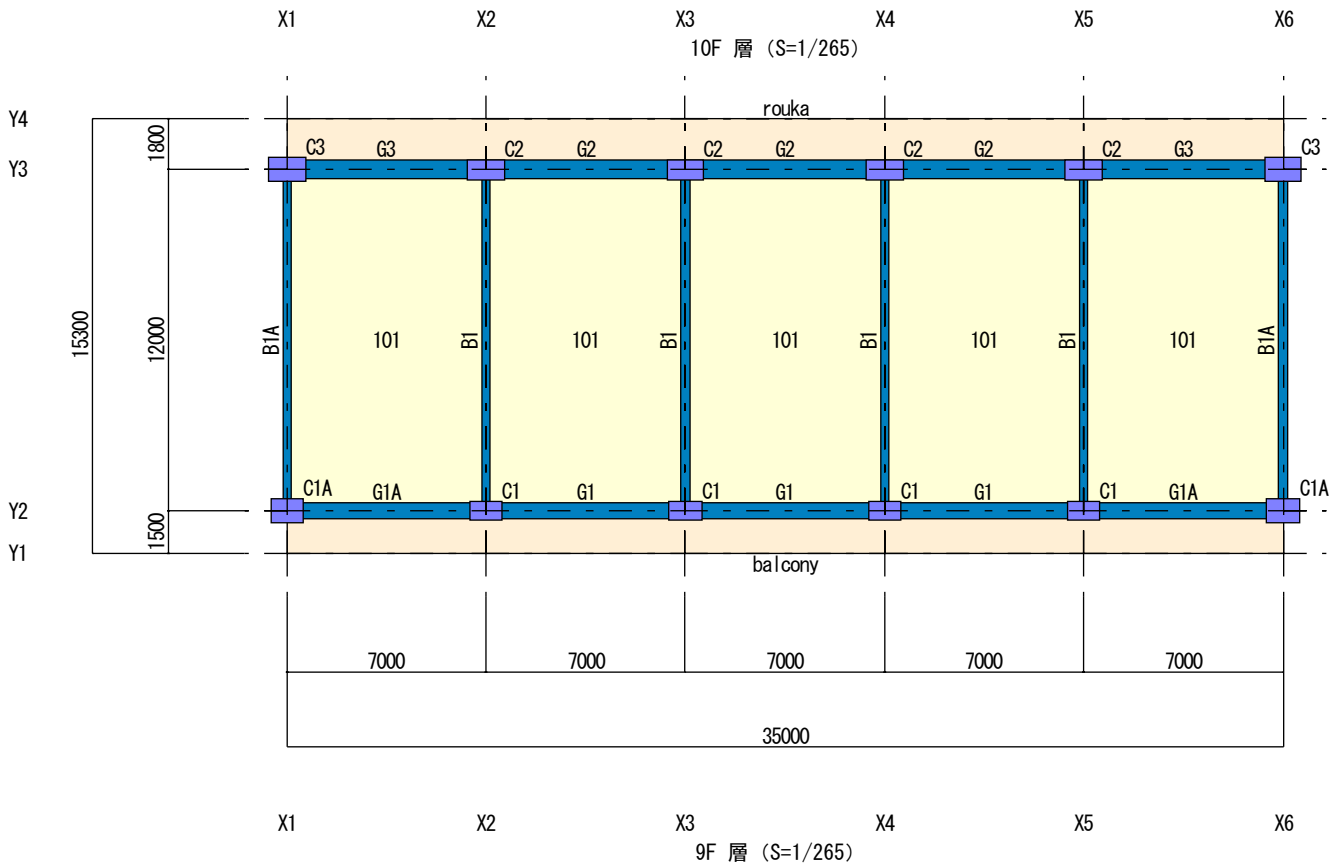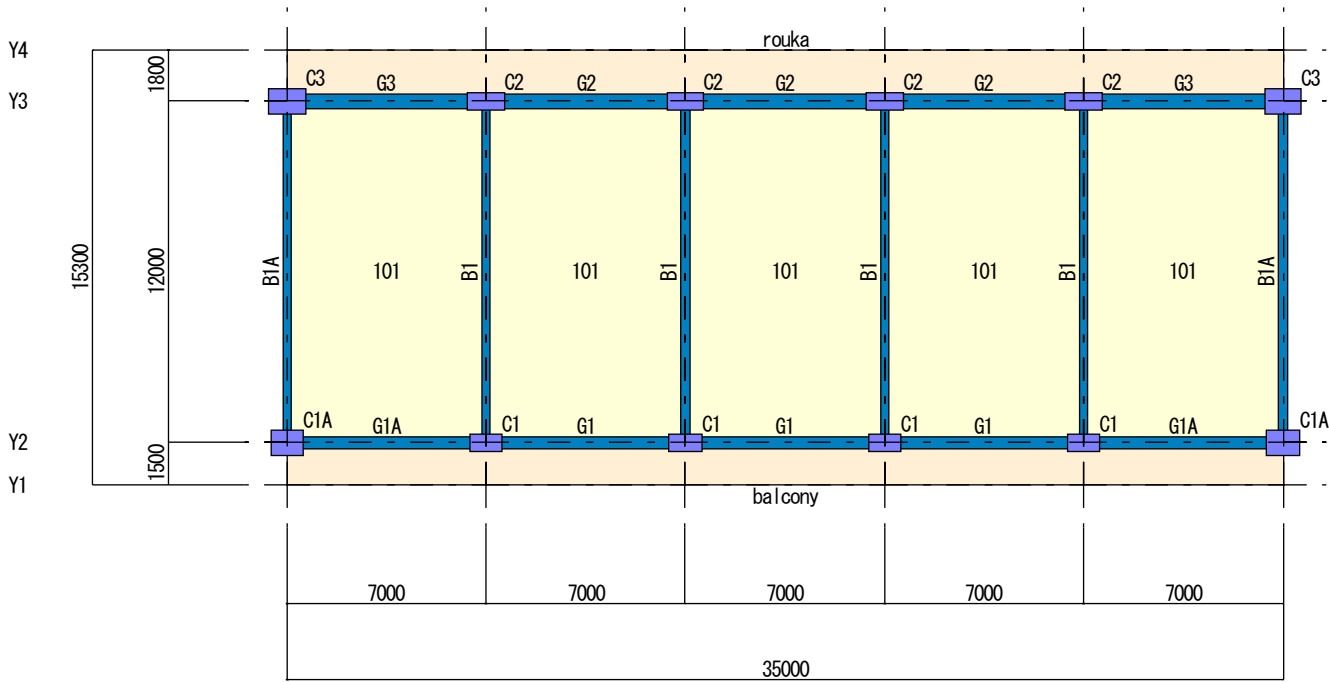

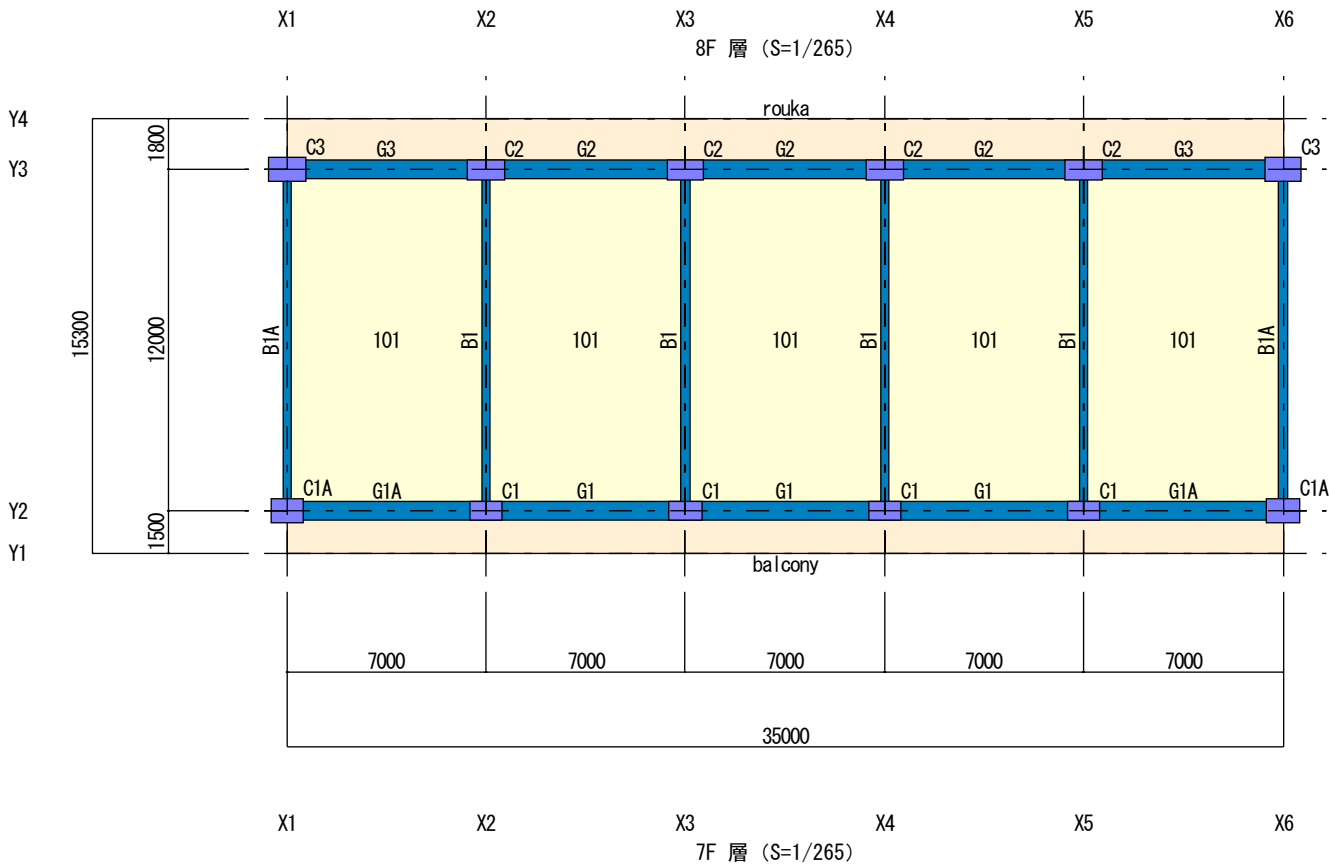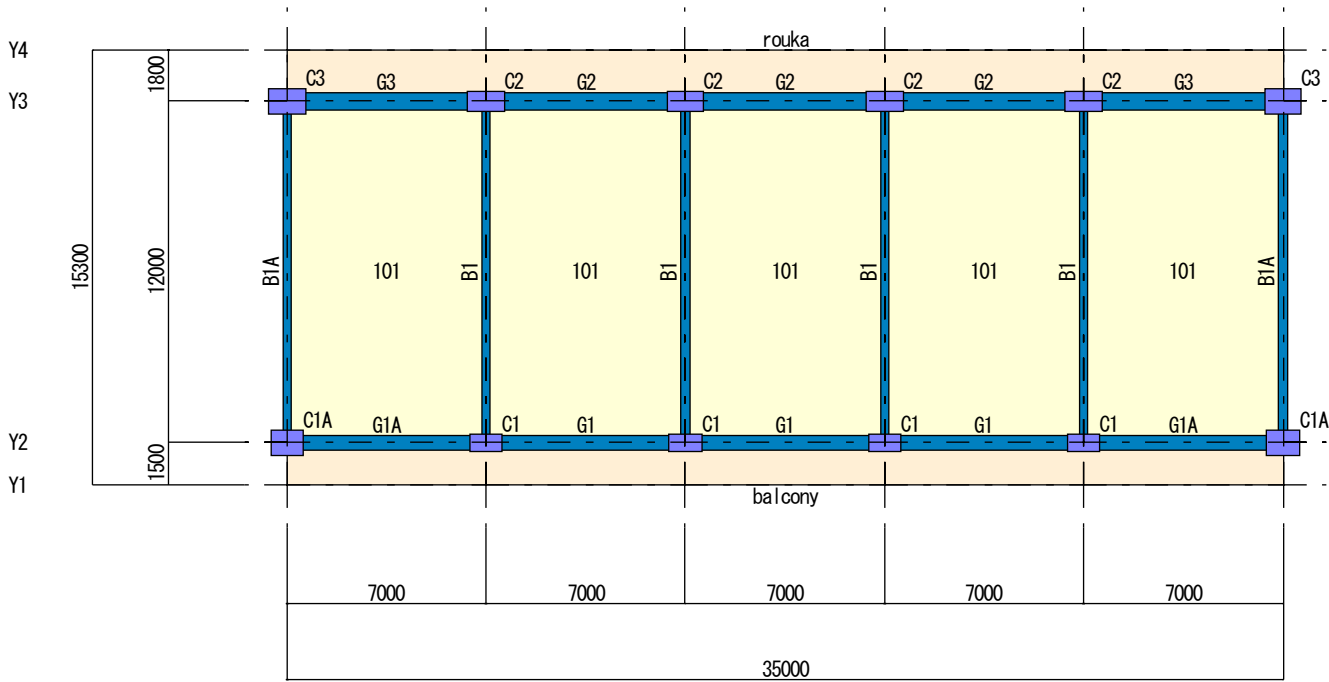


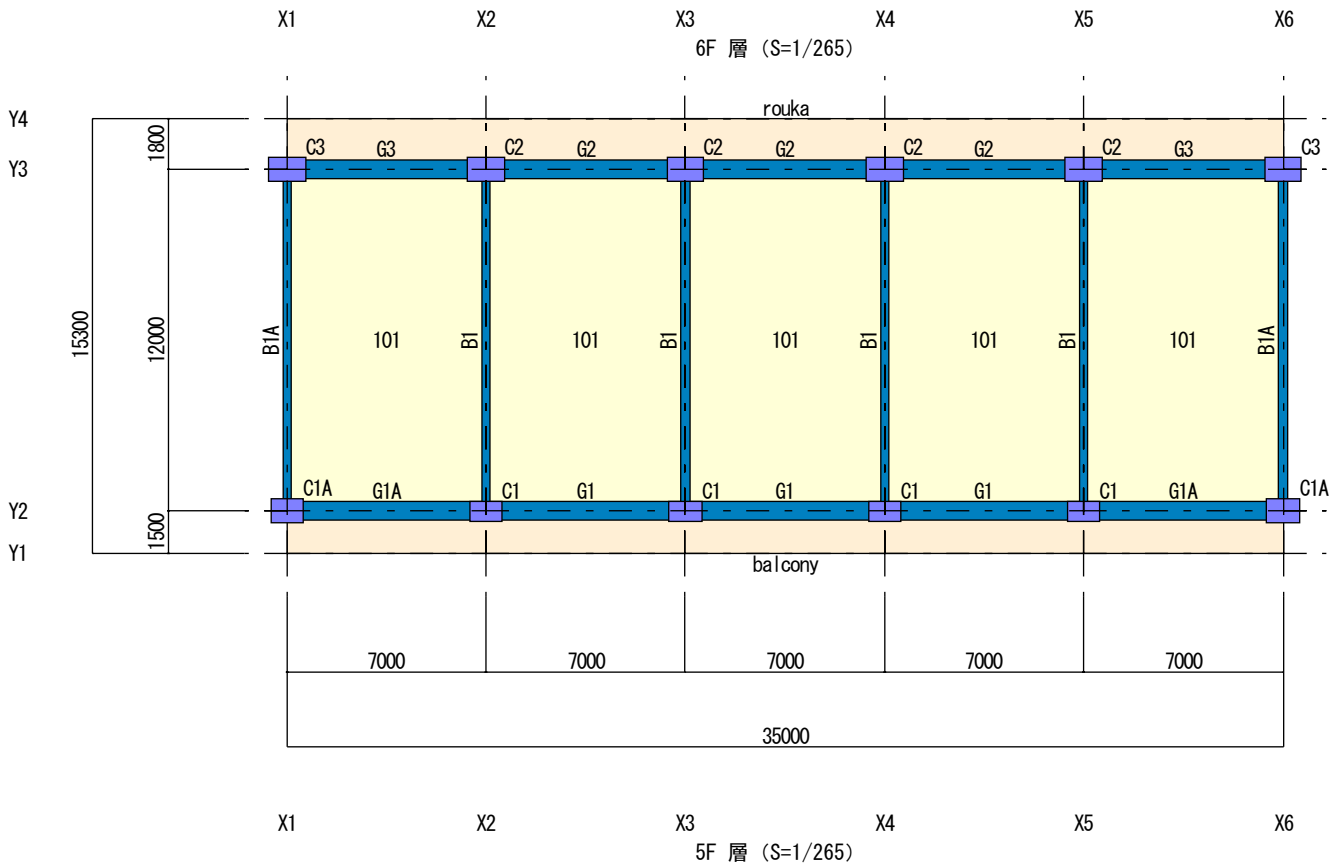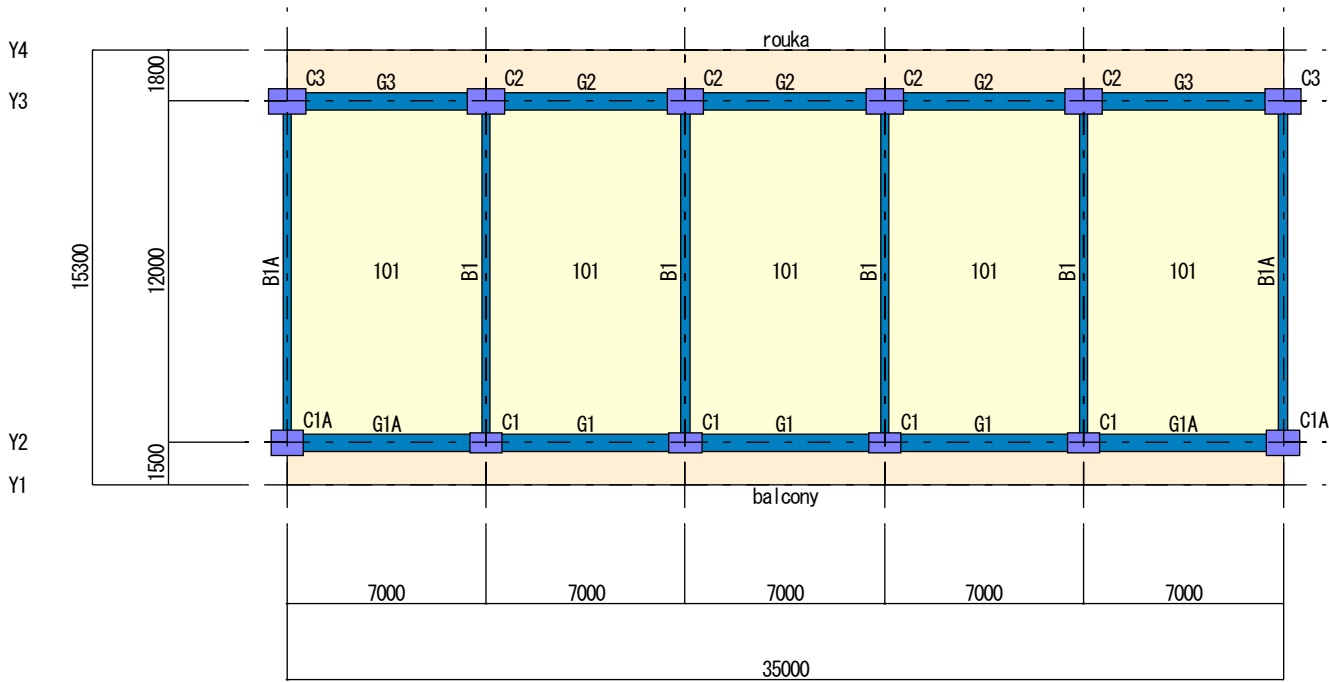


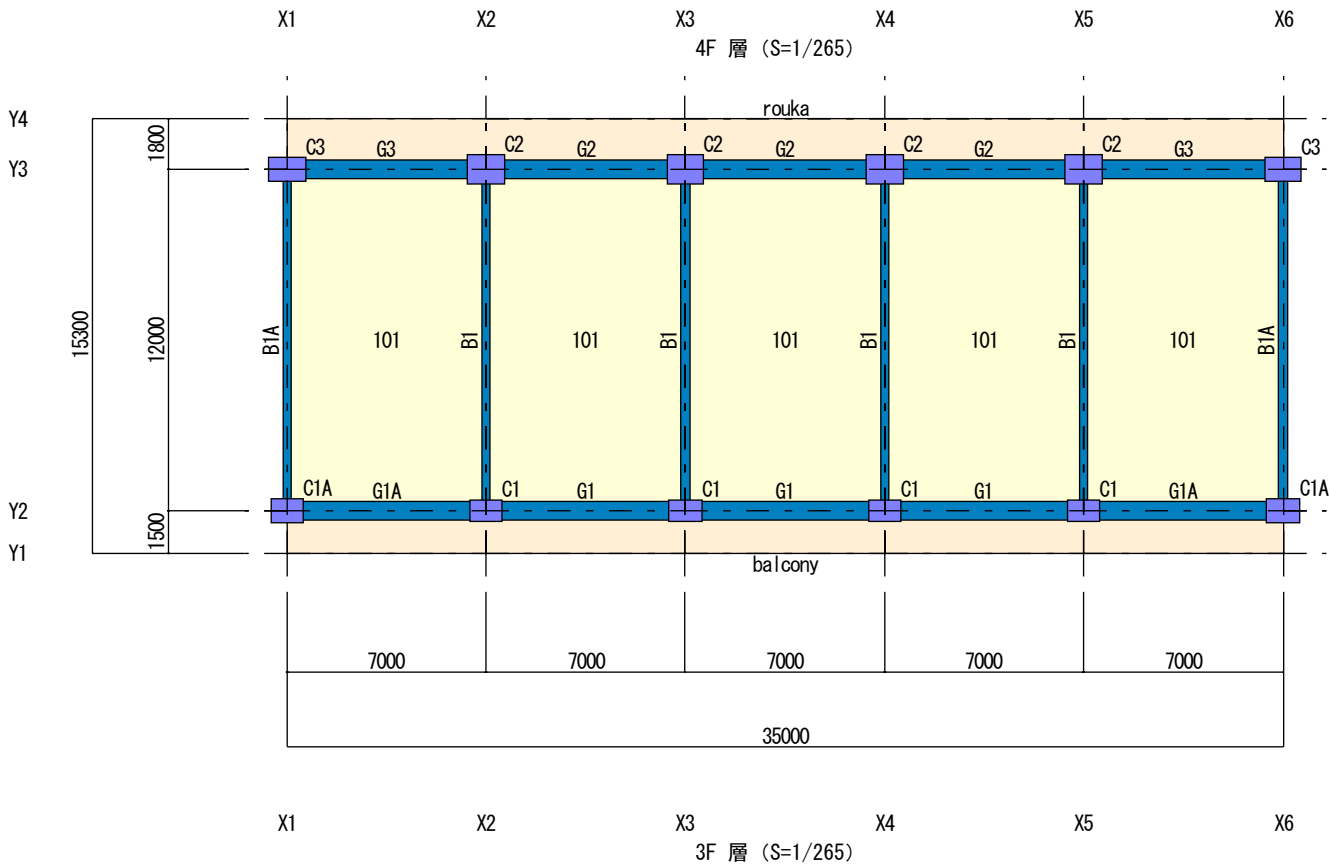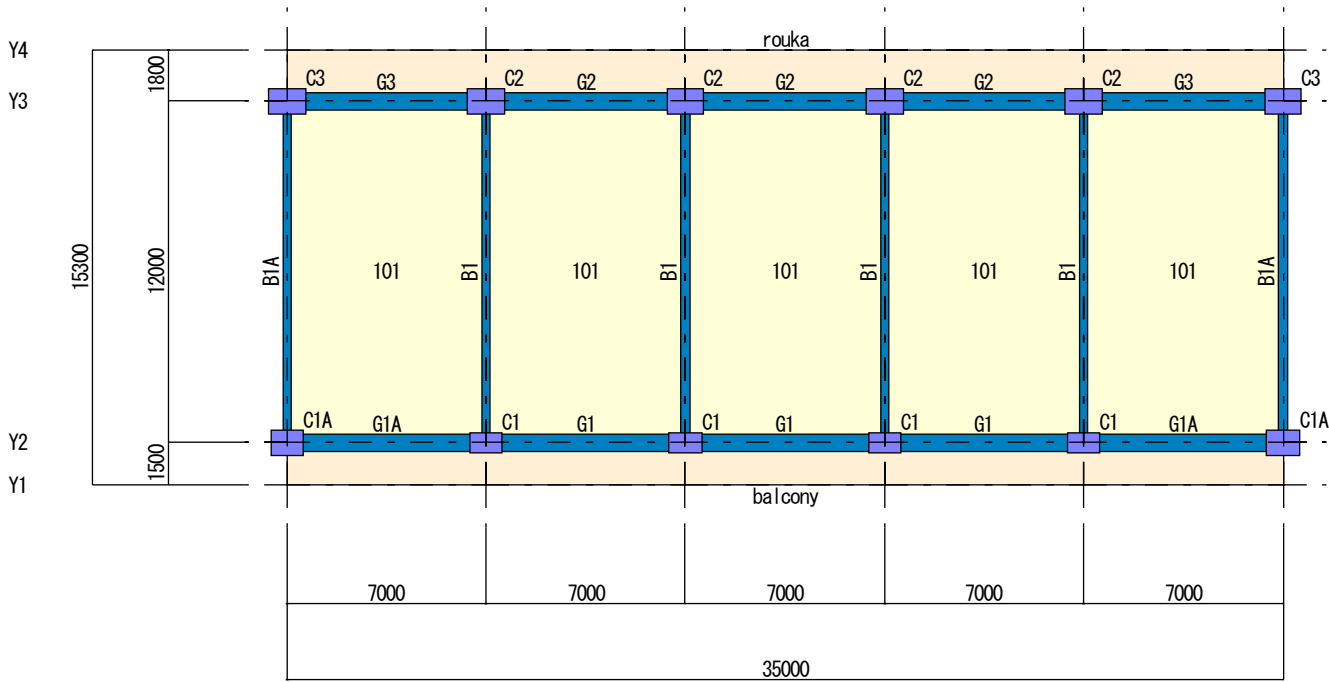


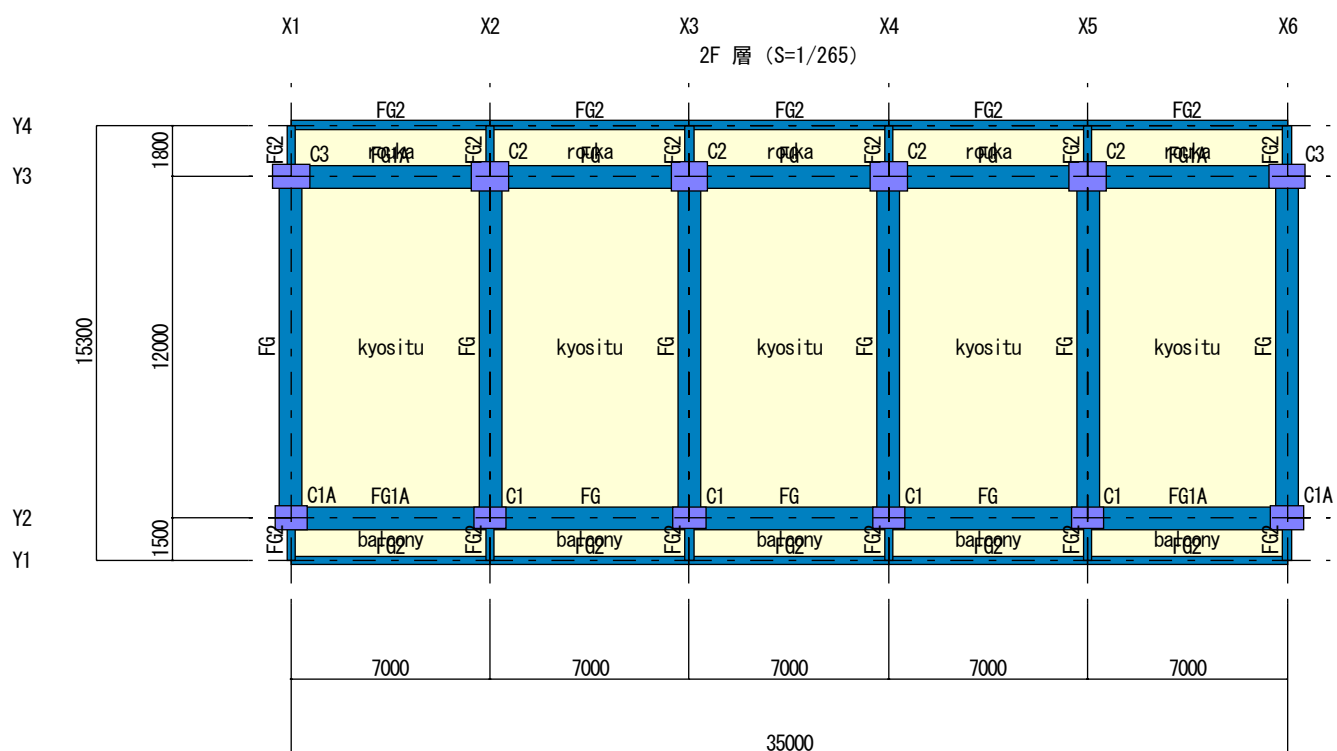



X1 X2 X3 X4 X5 X6

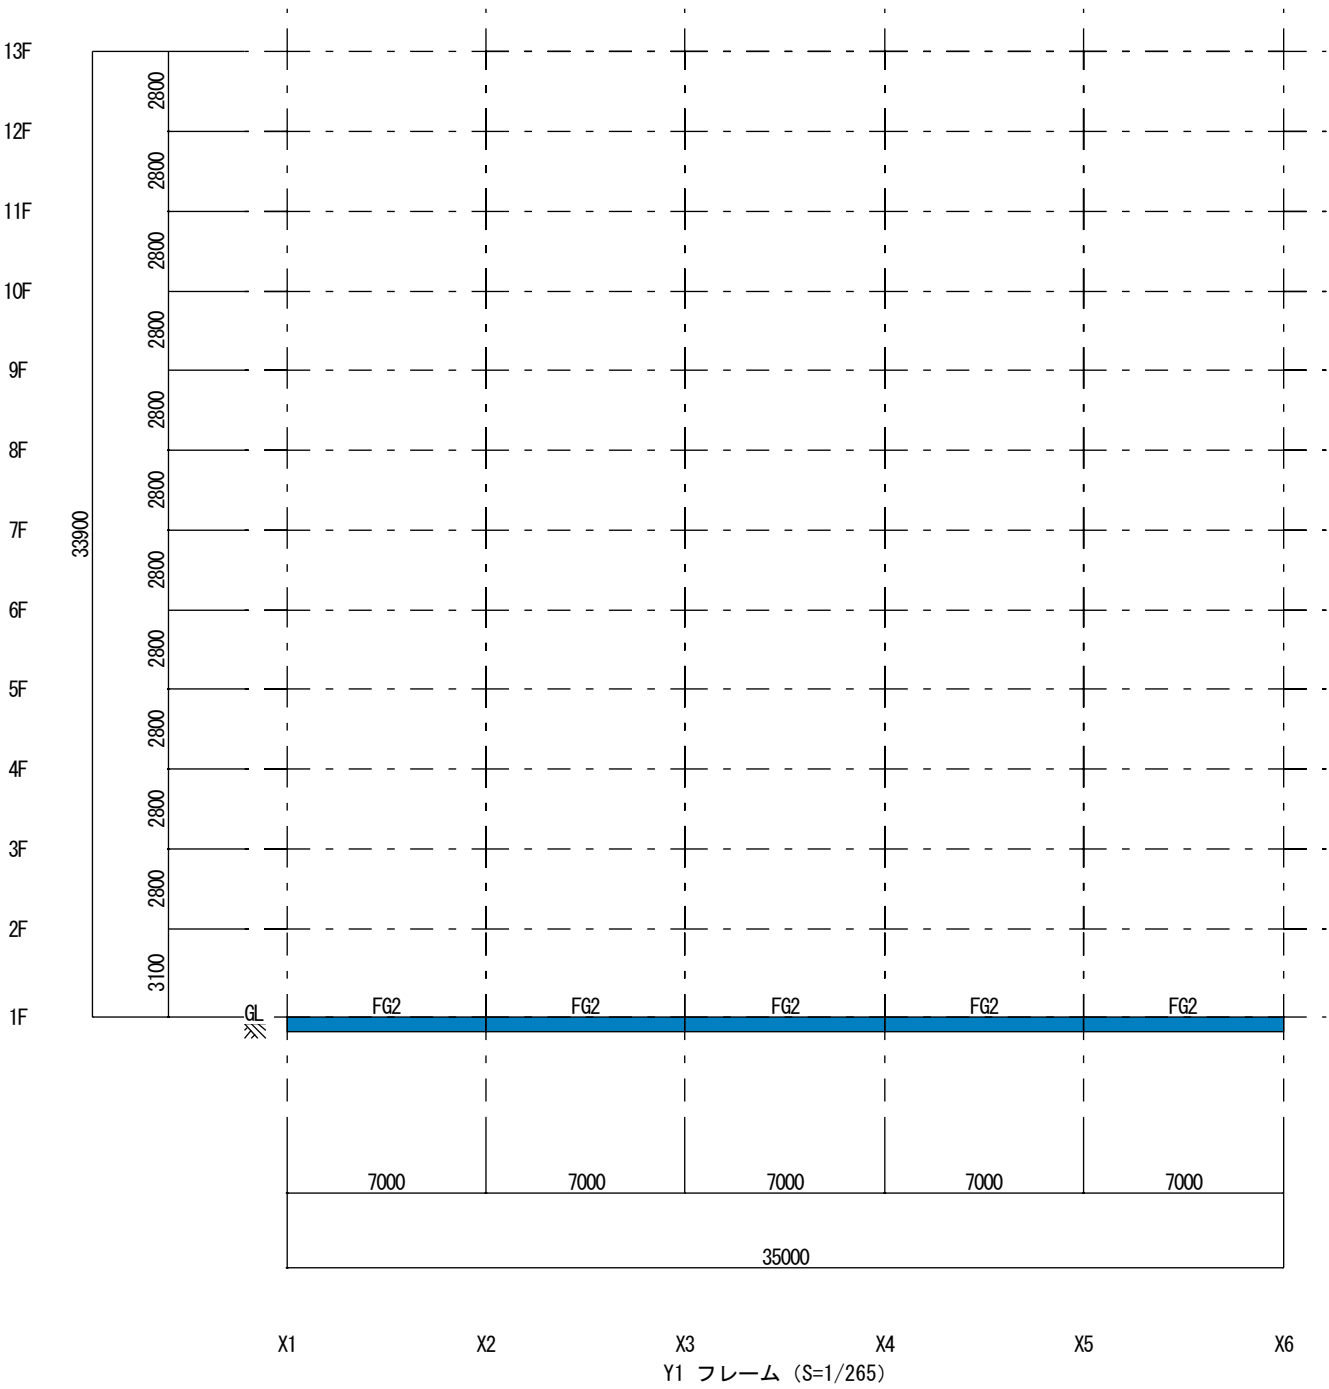


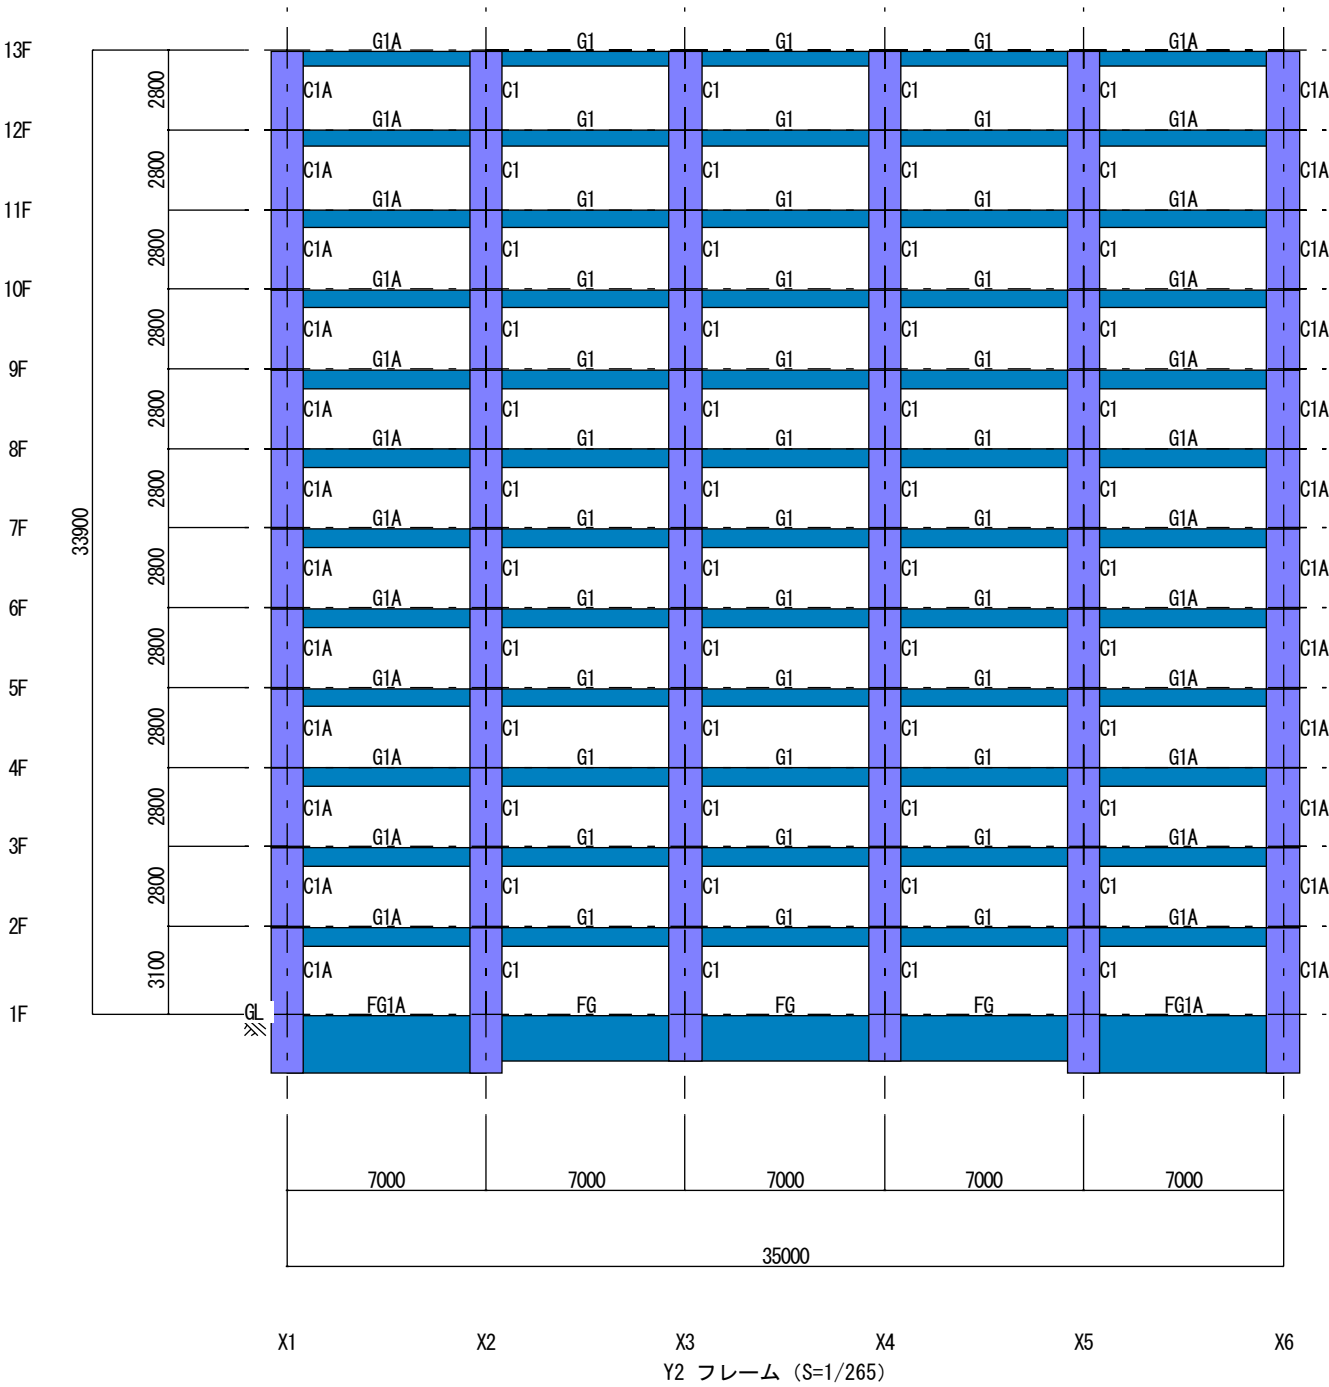


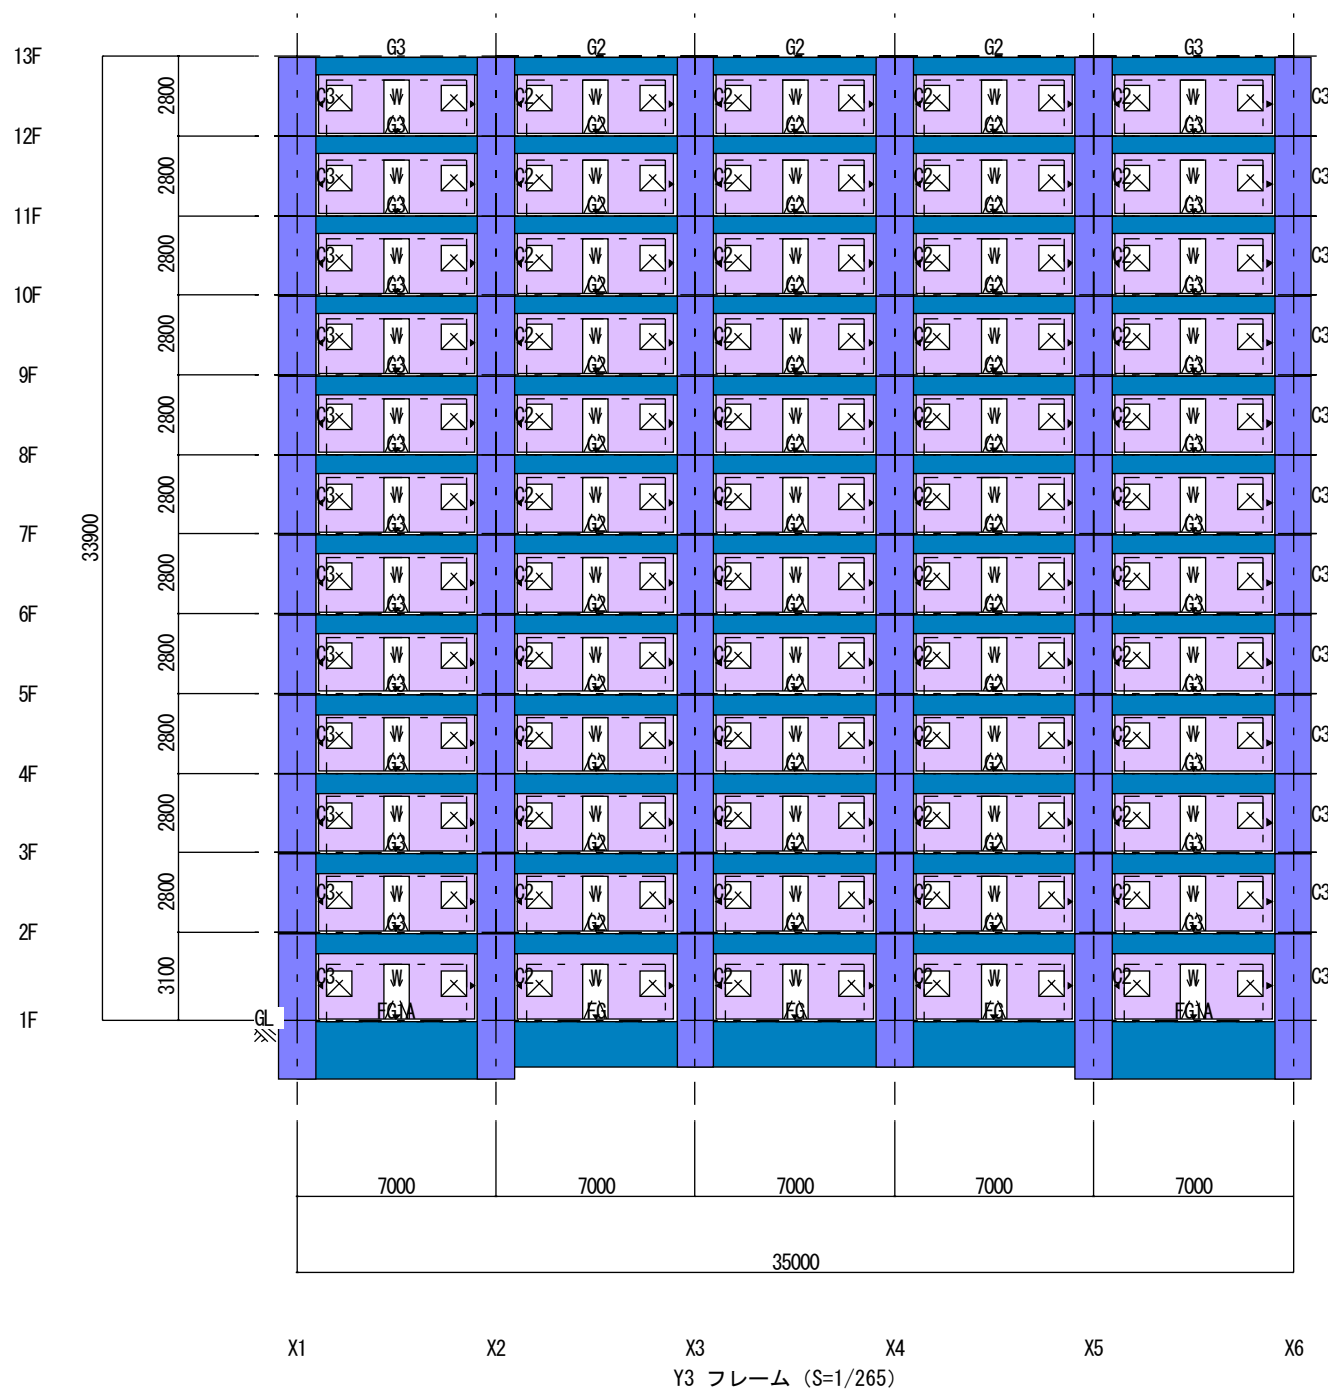


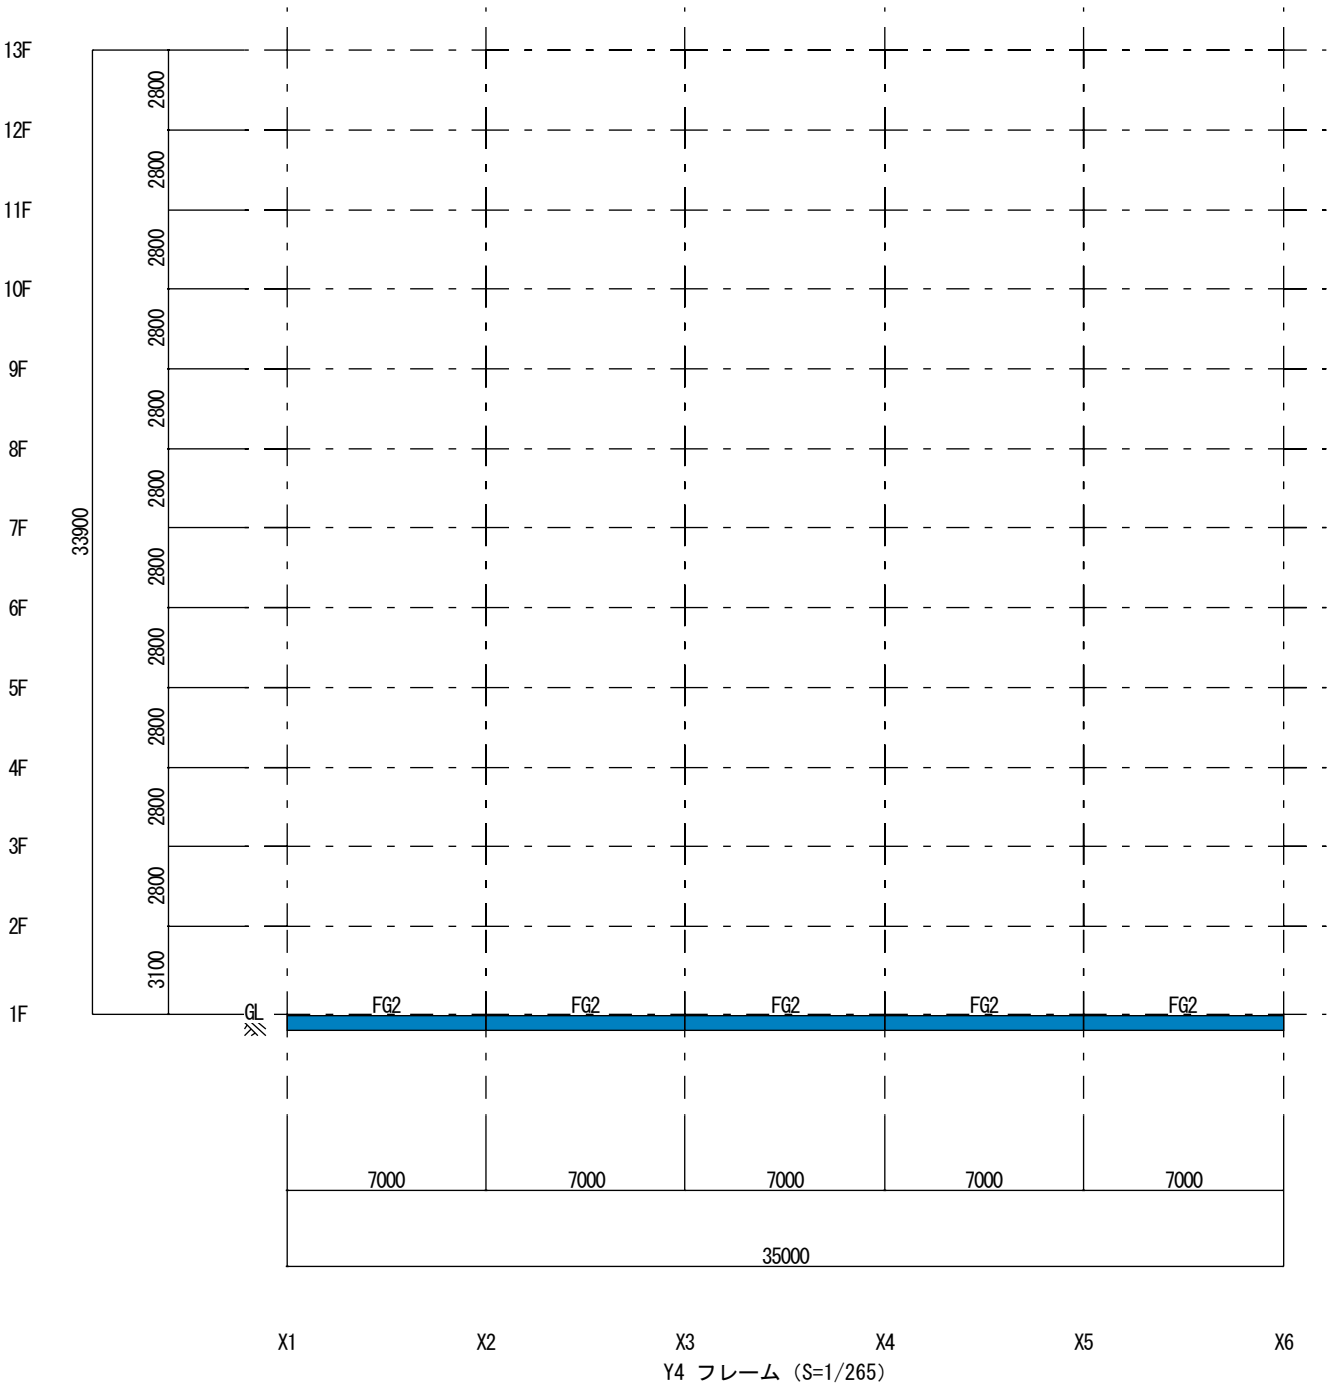


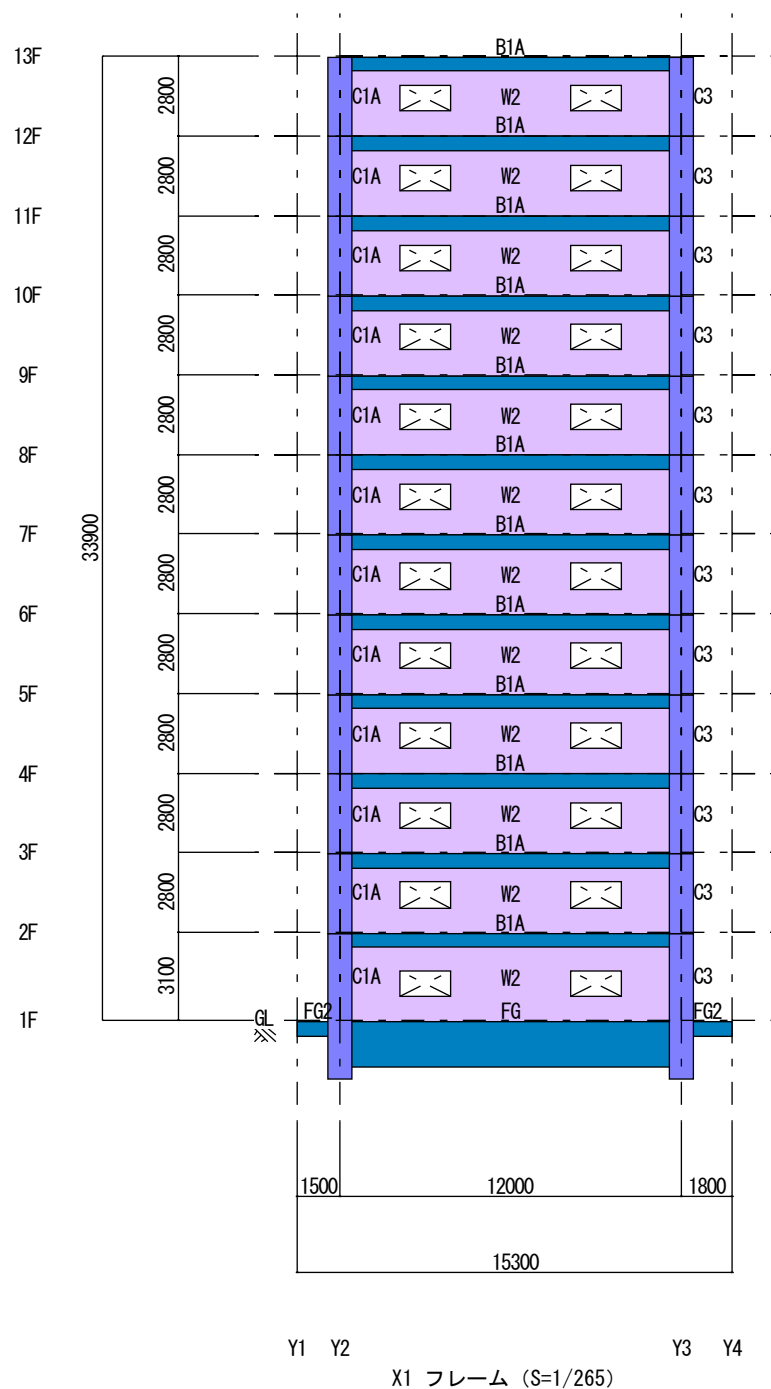


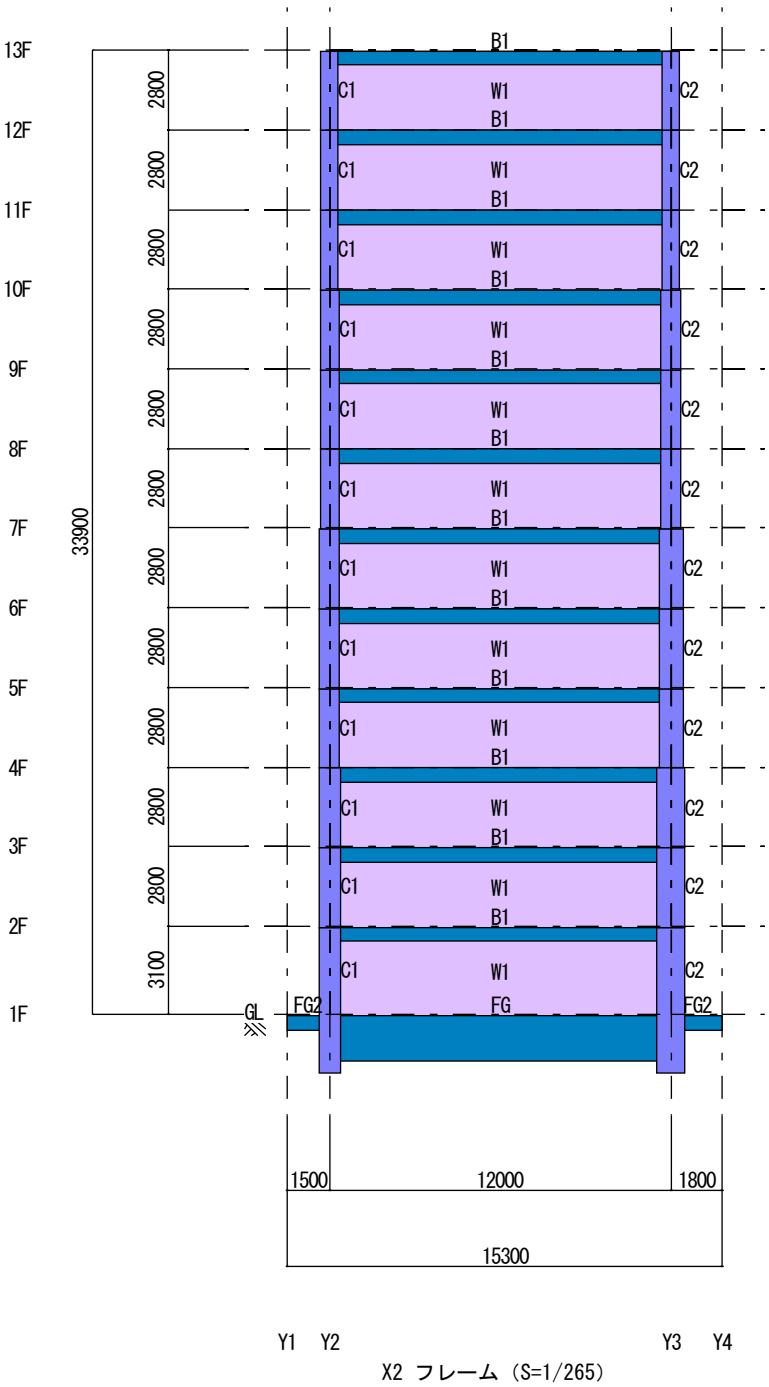

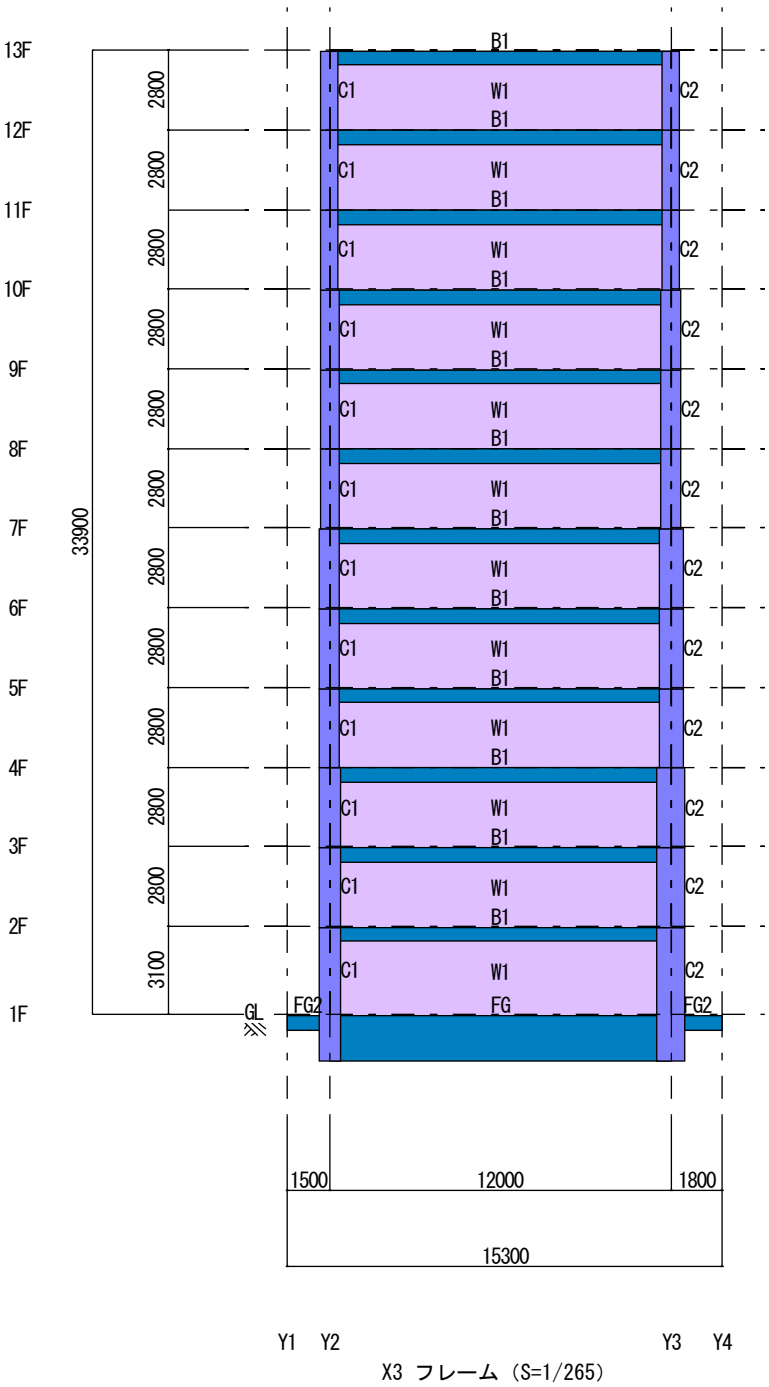

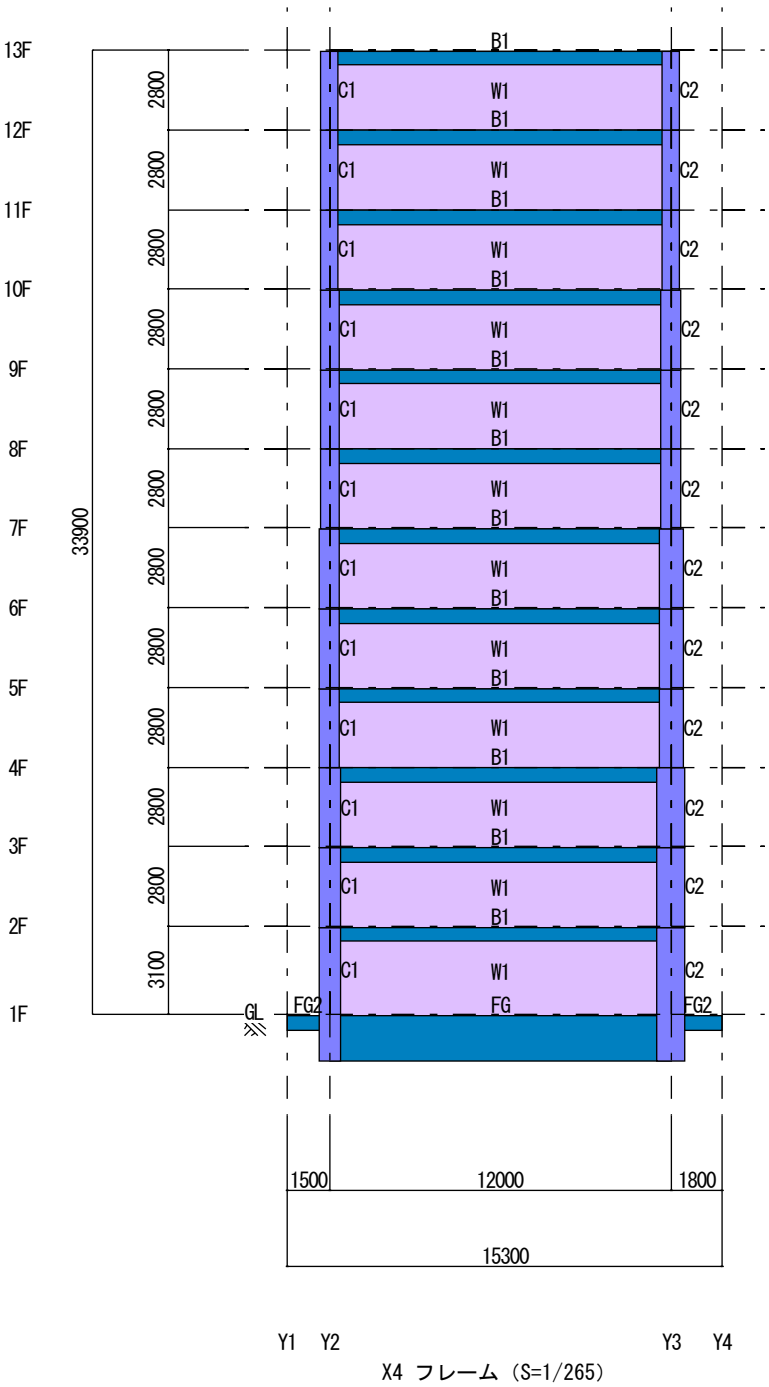


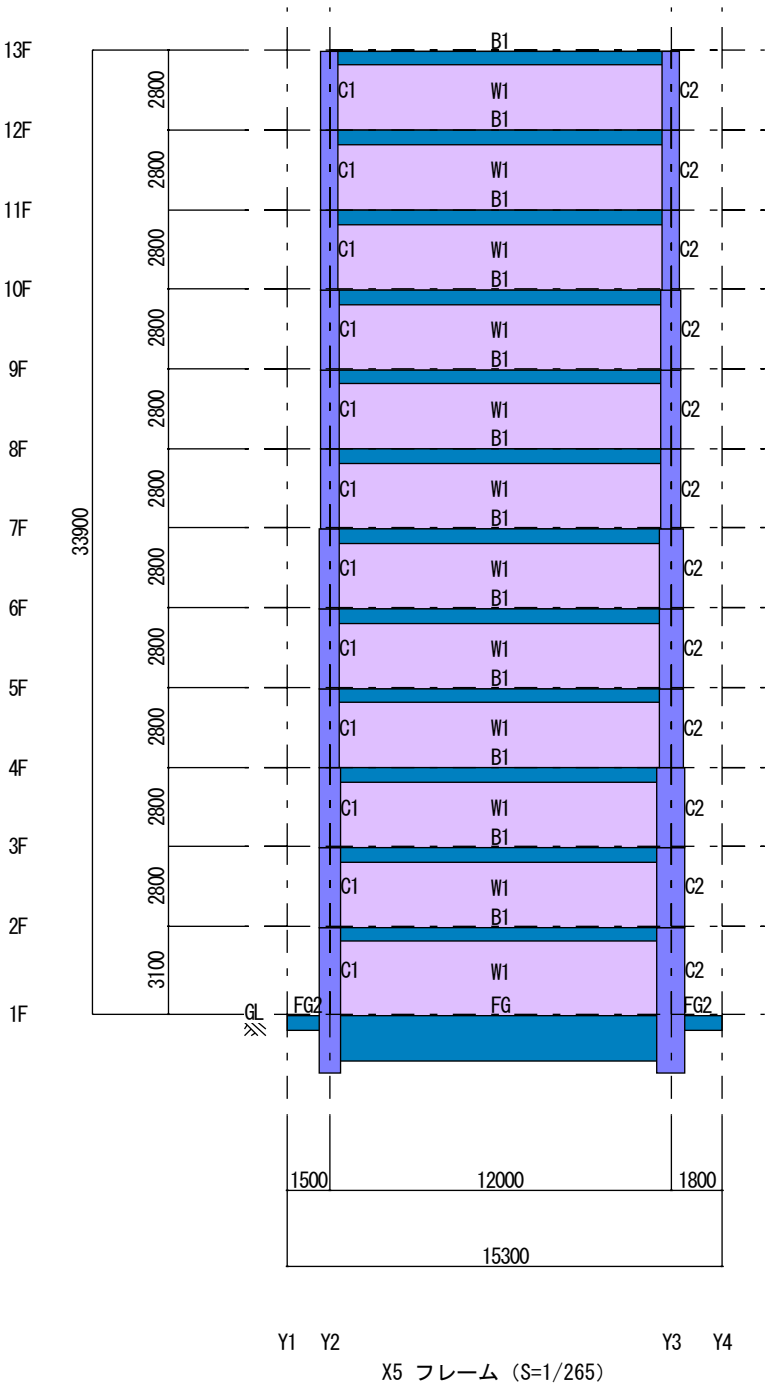






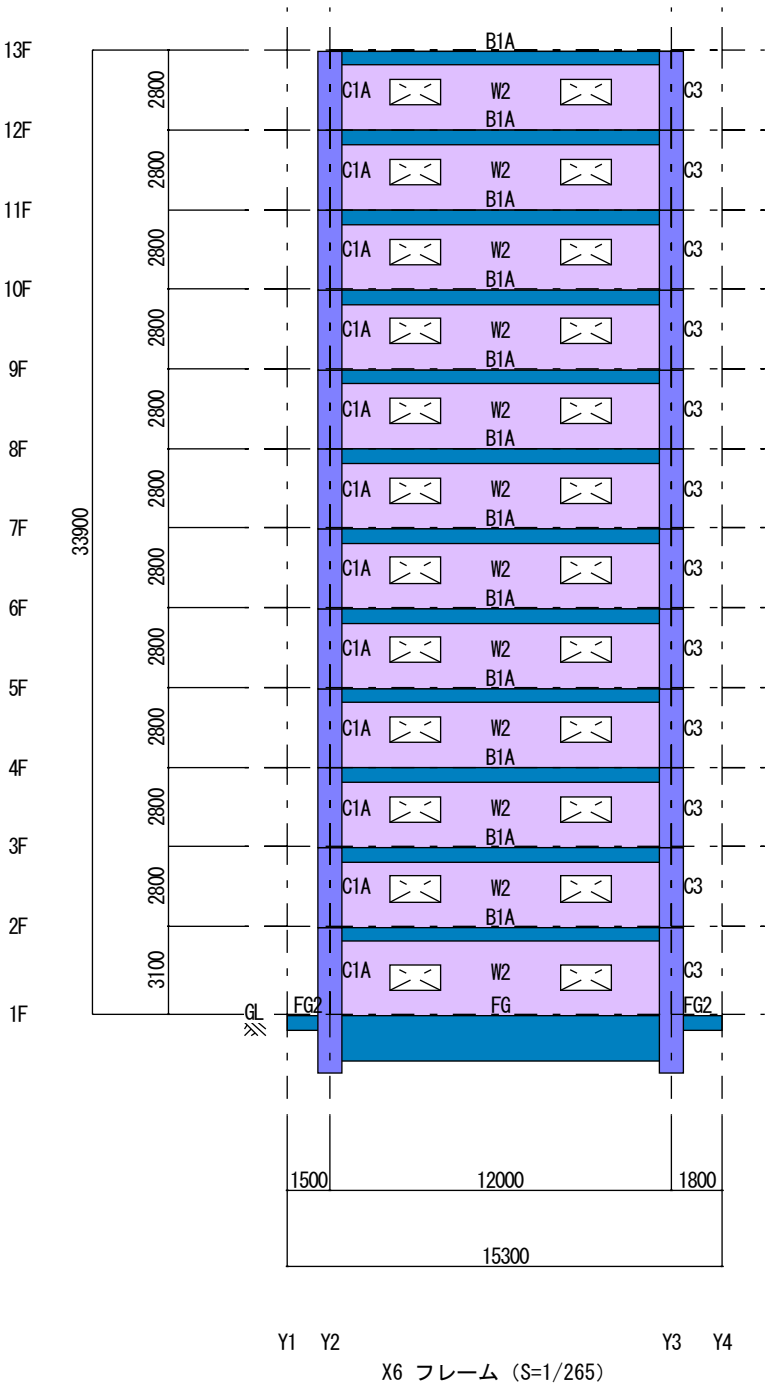










I-1.4 部材







I-1.4.1 はり







a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造







符 号	B1	B1A		FG		FG2			
層	2F - 13F	2F - 13F		1F		1F			
位 置	全断面	両端	中央	両端	中央	両端	中央		
断 面									
	b x D (cm)	30 x 50	30 x 50	30 x 50	80 x 160	80 x 160	30 x 50	30 x 50	
	パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	
	上端筋	1段筋	2-D22	2-D22	2-D22	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29
		2段筋	—	—	—	8-D32	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	4-D32	—	—	—	
	1段筋	2-D22	2-D22	2-D22	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29	
あばら筋 (mm)	2-D10@200	2-D13@200	2-D13@200	4-D16@100	4-D16@100	2-D13@100	2-D13@100		
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—		


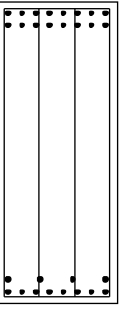
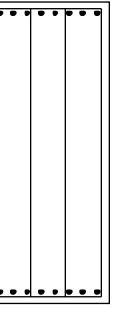



符 号	FG1A		G1		G1	
層	1F		2F - 3F		4F - 5F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 200	80 x 200	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	8-D32	—	2-D35	—	2-D35
下端筋	2段筋	4-D32	—	2-D35	—	2-D35
	1段筋	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	4-D16@100	4-D16@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—







符 号	G1		G1		G1		G1	
層	6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	55 x 65	55 x 65	45 x 60	45 x 60	40 x 55	40 x 55
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	2-D29
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	2-D29
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D29
あばら筋 (mm)	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—







符 号	G2		G2		G2	
層	2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 70	65 x 70	65 x 70	65 x 70	65 x 65	65 x 65
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	50 x 60	50 x 60	40 x 60	40 x 60
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	4-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D29
下端筋	2段筋	—	—	2-D32	—	2-D29
	1段筋	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	4-D29
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3	
層	2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 70	65 x 70	65 x 70	65 x 70	65 x 65	65 x 65
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	2-D35
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	2-D35
	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	50 x 60	50 x 60	40 x 60	40 x 60
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D32	4-D29	4-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	2-D29	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D25	2-D29	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D32	4-D29	4-D29
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G1A		G1A		G1A	
層	2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	—	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G1A		G1A		G1A	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	55 x 65	55 x 65	45 x 60	45 x 60	35 x 55	35 x 55
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	4-D32	4-D25	4-D25
	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	—
	1段筋	5-D32	5-D32	4-D32	4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1		
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
	D (cm)		115 x 75		115 x 70		115 x 65		
	寄せ筋		XY		XY		XY		
	主筋	1段筋	7-D25	3-D25	6-D25	4-D25	3-D25	6-D25	3-D22
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D16@100	2-D16@100	4-D16@100	2-D16@100	5-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C2		C2		C2		C2		
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	130 x 100		130 x 85		130 x 70		130 x 60		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	8-D25	5-D25	7-D25	4-D25	3-D25	7-D25	4-D22	7-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D16@100	2-D16@100	5-D16@100	2-D16@100	4-D16@100	2-D16@100	4-D13@100	3-D13@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C3		C3		C3		C3		
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	130 x 85		130 x 85		130 x 85		130 x 85		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	7-D29	3-D29	7-D25	5-D25	3-D25	8-D25	3-D22	11-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	5-D16@100	2-D16@100	4-D16@100	2-D16@100	4-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C1A		C1A		C1A		C1A		
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	115 x 85		115 x 85		115 x 85		115 x 85		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	8-D25	3-D25	6-D25	5-D25	3-D25	8-D25	3-D22	11-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D16@100	2-D16@100	4-D16@100	2-D16@100	4-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		







I-1.4.3 ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1=地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2=地震力・柱軸力に加算、3=地震力のみに加算
 : 4=地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11=地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12=地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21=地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22=地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ5	する	180.0	90.0	300.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	150.0	90.0
									 タイプ5	する	90.0	90.0	150.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	350.0	0.0
									 タイプ11	する	10.0	10.0	10.0	0.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／ 床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F-13F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-13F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	13F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.1 荷重計算条件

I-3.1.1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
13F	15.00
12F	15.00
11F	15.00
10F	15.00
9F	15.00
8F	15.00
7F	15.00
6F	15.00
5F	15.00
4F	15.00
3F	15.00
2F	15.00
1F	15.00

I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラベット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1=0.0 L2=0.0 L3=0.0 L4=0.0 (cm)
基礎重量の比率	0.00	（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う	（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）
基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）	
基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000	
基礎下端から土上端までの距離 (mm)		
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0	
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0	
基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）	
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない	
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00	

土の単位体積重量 (kN/m3)20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m2)

層名	はり	柱
13F	200	---
12F	200	200
11F	200	200
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）

地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向		Y方向	
標準せん断力係数	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α)による)	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α)による)
1次固有周期(秒)	T = 0.683		T = 0.683	
振動特性係数	Rt = 0.996		Rt = 0.996	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.199		Ci = 0.199	

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

- X方向風圧力を考慮しない
- Y方向風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート指定	計算ルート判別方法	ルート入力	
		X方向	Y方向
		RC・SRC造	ルート3 ルート3
		S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	My から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力（ $\phi M=1.500$ ）
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	1.00
	Y 方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート 2-3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		12F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力 (鉛直パネ) の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc / \Sigma Mpb \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 100 1/ 100	1/ 100 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 50 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 200 1/ 100	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 50 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.466、Ds算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ds算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1.00
h _o /DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率		RC	SRC
柱	両端ヒンジ α	1.10	1.00
	その他 α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ α	1.10	1.00
	その他 α_e	1.20	1.00
壁	その他 α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	----
	打ち切り誤差	----

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針

- 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q

A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

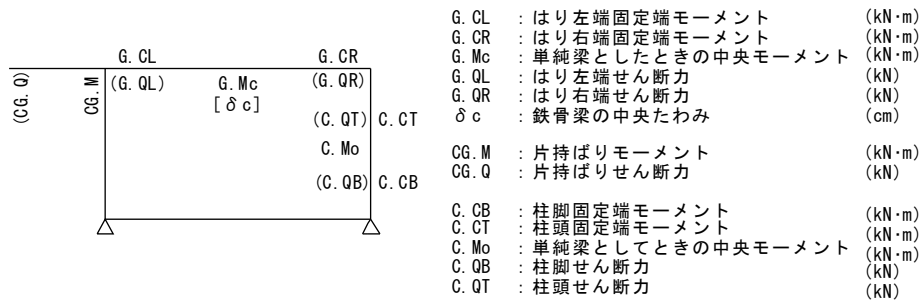

固定荷重+積載荷重

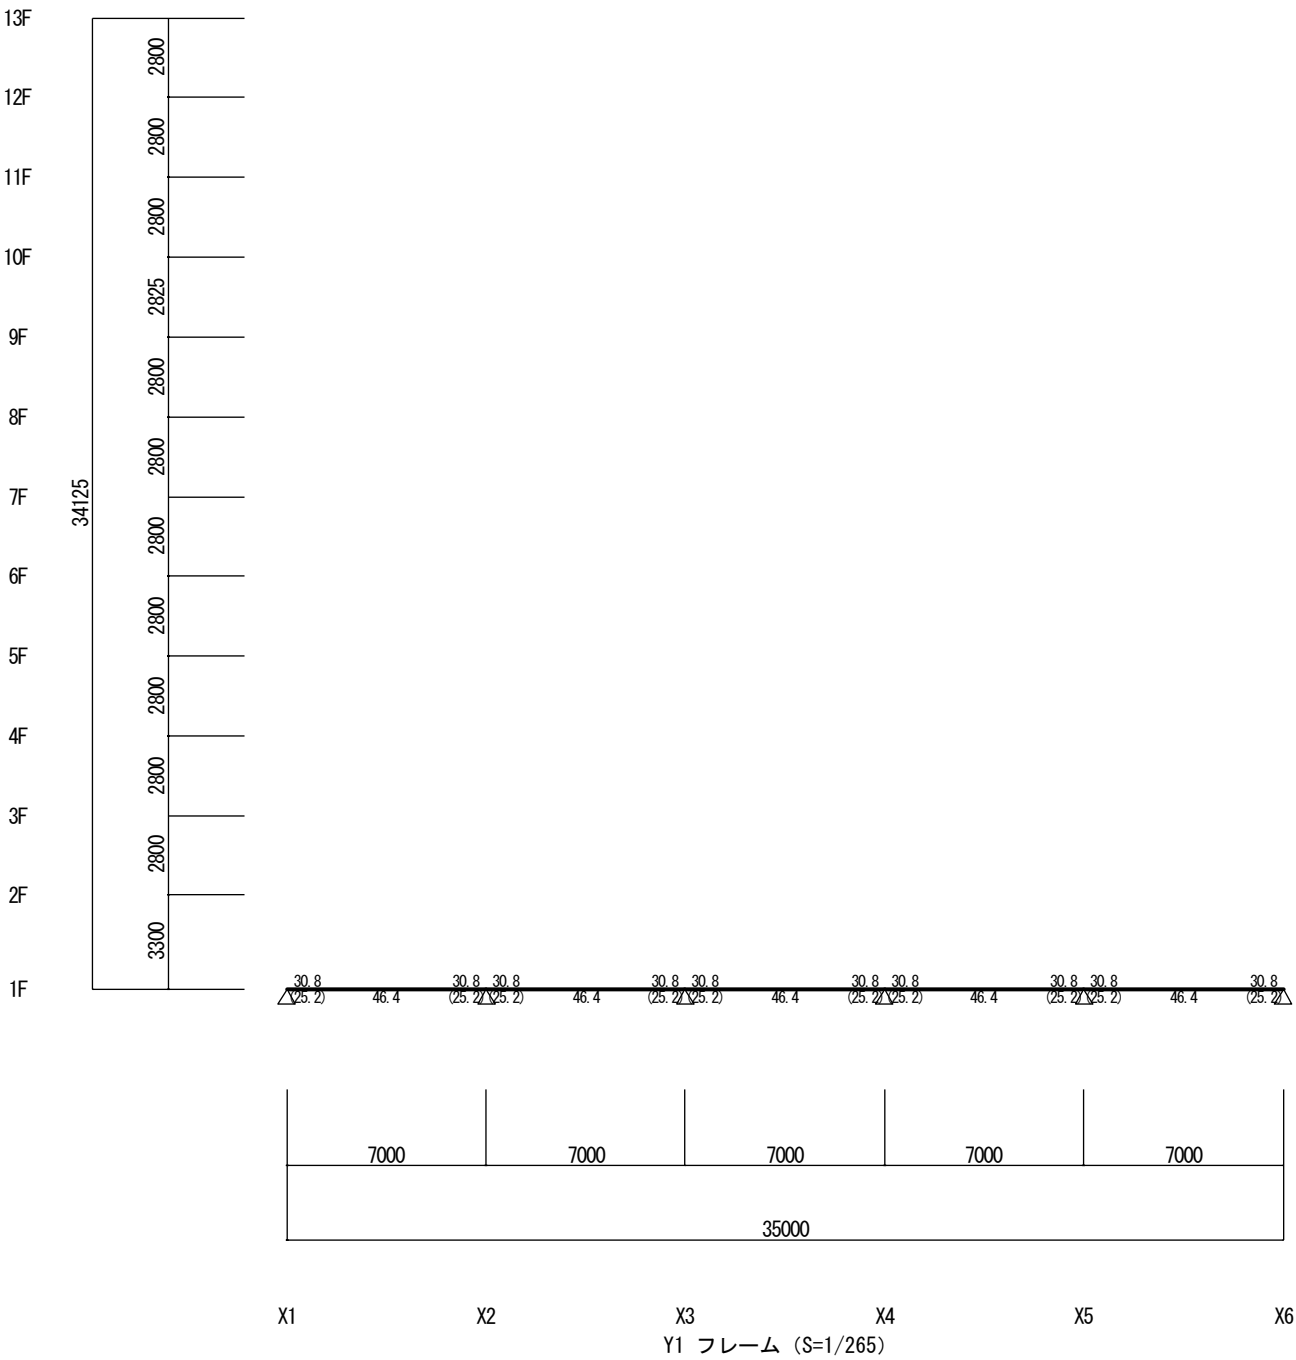

固定荷重＋積載荷重

13F	2800	111.3 (91.6)	167.7	111.3 (91.6)	113.9 (93.9)	171.8	113.9 (93.9)	113.9 (93.9)	171.8	113.9 (93.9)	113.9 (93.9)	171.8	113.9 (93.9)	111.3 (91.6)	167.7	111.3 (91.6)
12F	2800	93.9 (76.7)	141.9	93.9 (76.7)	96.4 (78.8)	145.7	96.4 (78.8)	96.4 (78.8)	145.7	96.4 (78.8)	96.4 (78.8)	145.7	96.4 (78.8)	93.9 (76.7)	141.9	93.9 (76.7)
11F	2800	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)
10F	2800	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)
9F	2825	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)
8F	2800	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)	109.5 (90.1)	165.4	109.5 (90.1)
7F	2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
6F	2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
5F	2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
4F	2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
3F	2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
2F	2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
1F	3300	213.7 (173.5)	325.6	213.7 (173.5)	181.7 (146.0)	277.6	181.7 (146.0)	181.7 (146.0)	277.6	181.7 (146.0)	181.7 (146.0)	277.6	181.7 (146.0)	213.7 (173.5)	325.6	213.7 (173.5)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


固定荷重+積載荷重

13F	2800	159.1 (128.9)	241.6	159.1 (128.9)	159.1 (128.9)	241.6	159.1 (128.9)	159.1 (128.9)	241.6	159.1 (128.9)	159.1 (128.9)	241.6	159.1 (128.9)
12F	2800	137.7 (116.0)	205.9	137.7 (116.0)	137.7 (116.0)	205.9	137.7 (116.0)	137.7 (116.0)	205.9	137.7 (116.0)	137.7 (116.0)	205.9	137.7 (116.0)
11F	2800	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)
10F	2800	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)	143.2 (120.7)	214.2	143.2 (120.7)
9F	2825	154.1 (130.1)	230.6	154.1 (130.1)	154.1 (130.1)	230.6	154.1 (130.1)	154.1 (130.1)	230.6	154.1 (130.1)	154.1 (130.1)	230.6	154.1 (130.1)
8F	2800	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)
7F	2800	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)
6F	2800	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)
5F	2800	156.4 (132.1)	234.1	156.4 (132.1)	156.4 (132.1)	234.1	156.4 (132.1)	156.4 (132.1)	234.1	156.4 (132.1)	156.4 (132.1)	234.1	156.4 (132.1)
4F	2800	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)
3F	2800	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)	156.2 (131.9)	233.7	156.2 (131.9)
2F	2800	160.1 (135.1)	239.6	160.1 (135.1)	160.1 (135.1)	239.6	160.1 (135.1)	160.1 (135.1)	239.6	160.1 (135.1)	160.1 (135.1)	239.6	160.1 (135.1)
1F	3300	233.8 (191.3)	354.6	233.8 (191.3)	201.7 (163.9)	306.6	201.7 (163.9)	201.7 (163.9)	306.6	201.7 (163.9)	201.7 (163.9)	306.6	233.8 (191.3)



7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重


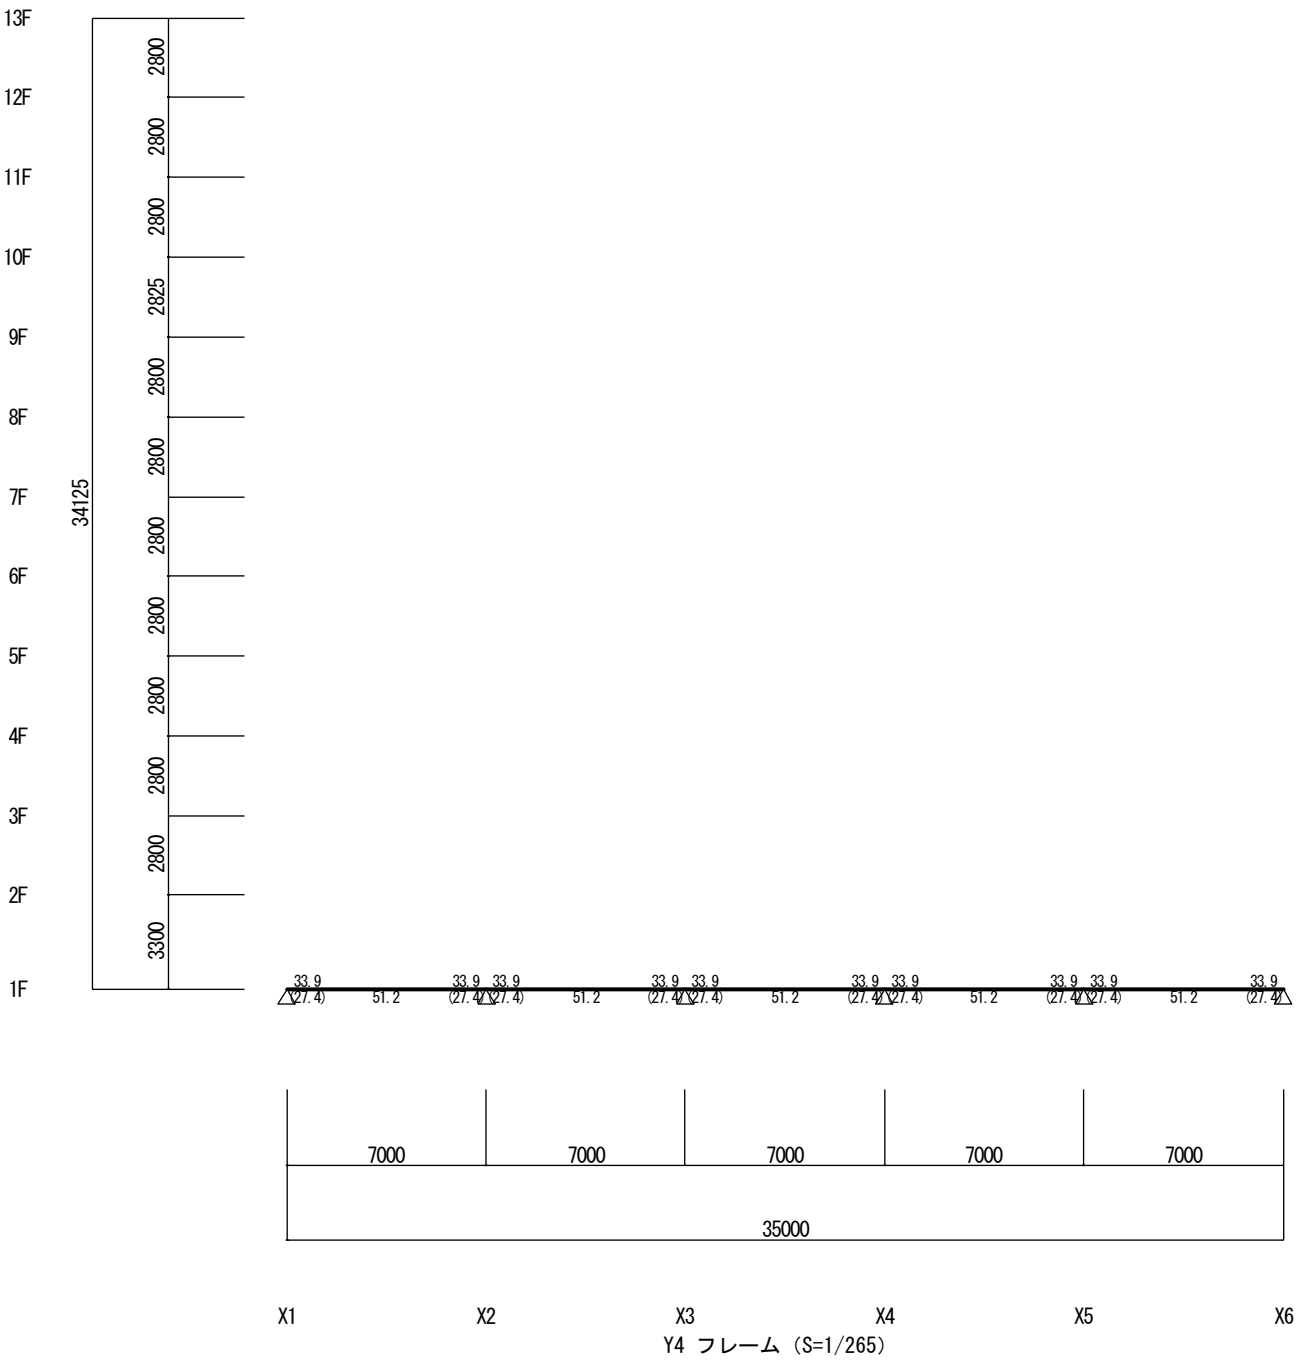


固定荷重+積載荷重

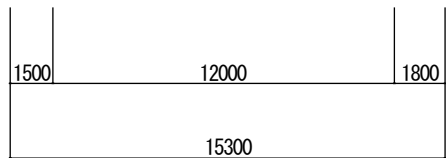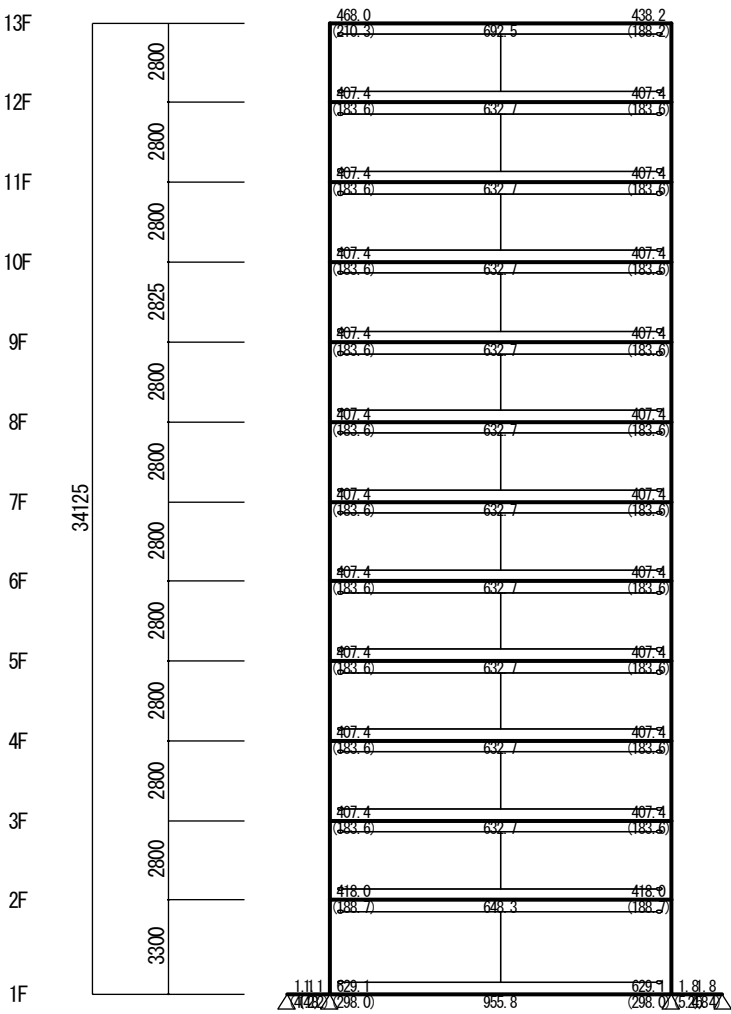



Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

固定荷重+積載荷重

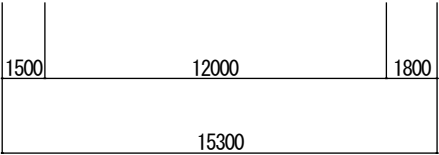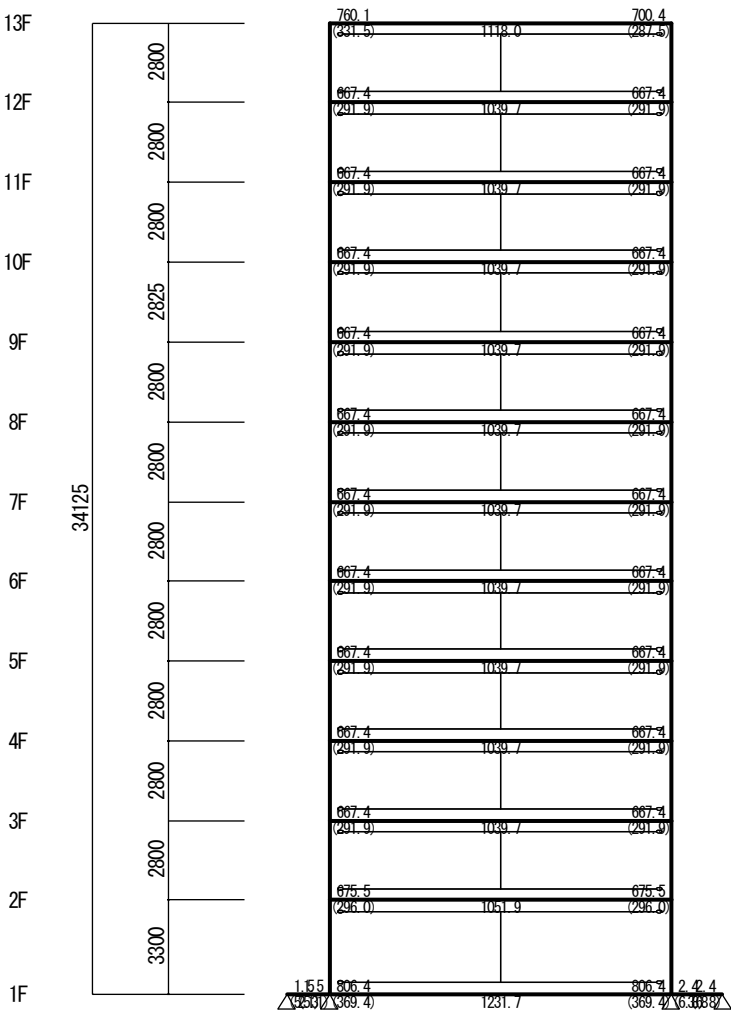



Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

固定荷重+積載荷重

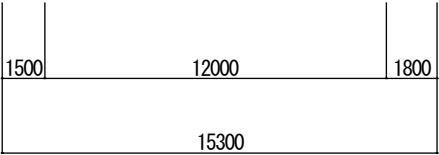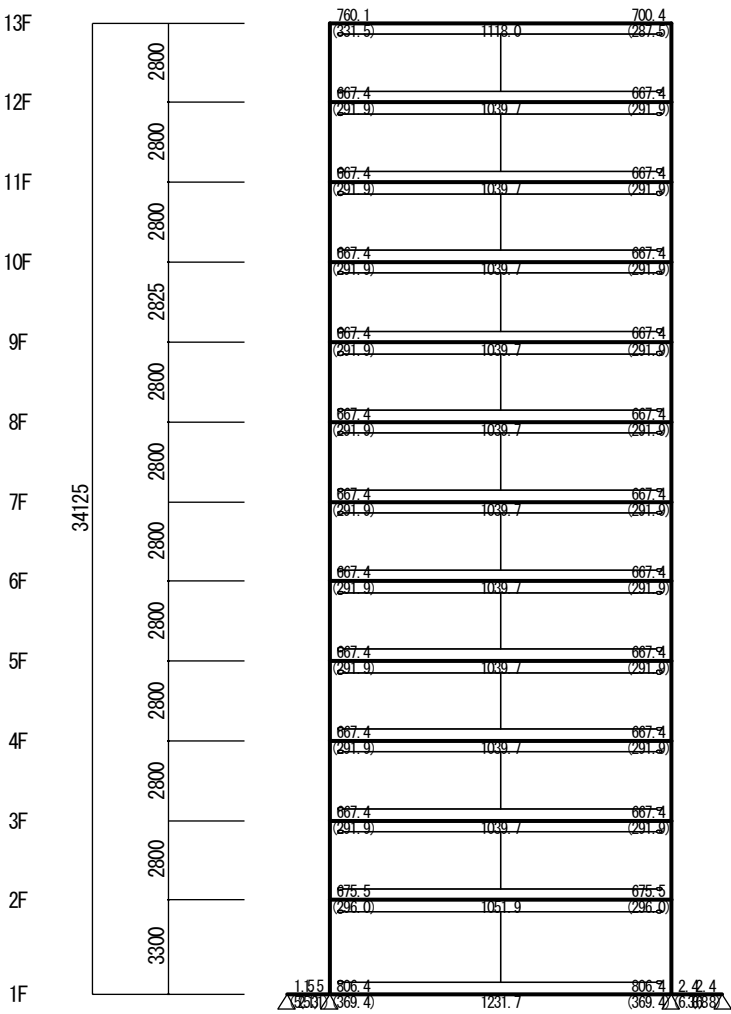


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

固定荷重+積載荷重

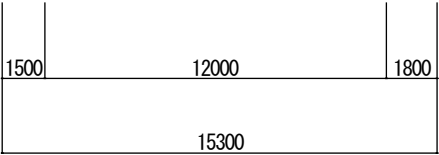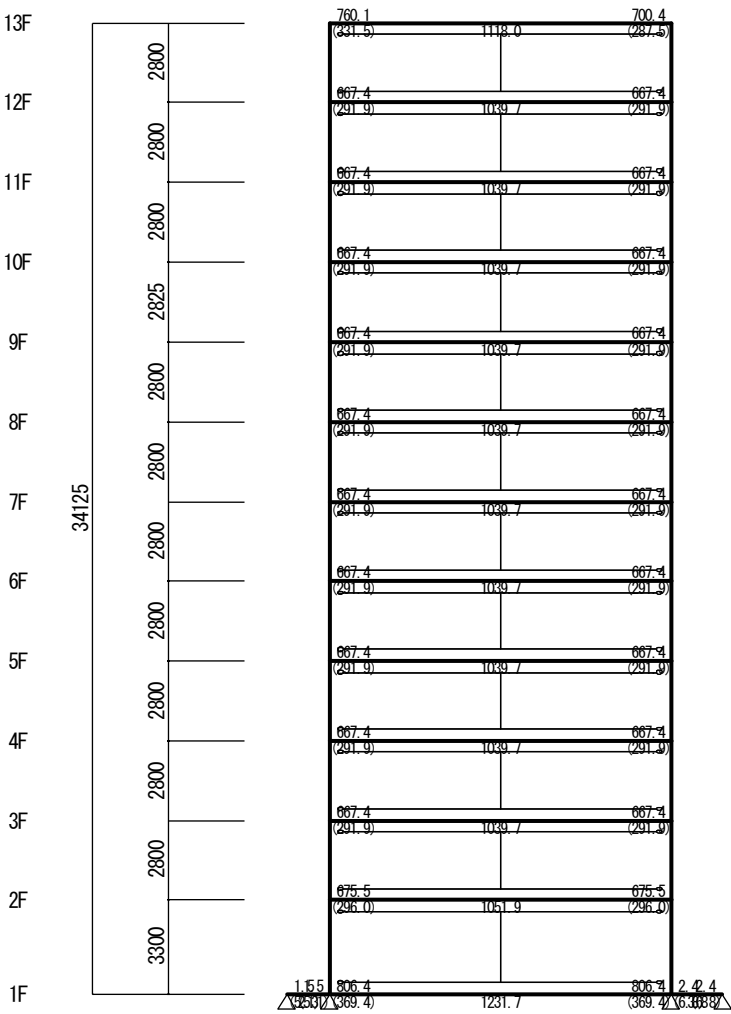

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

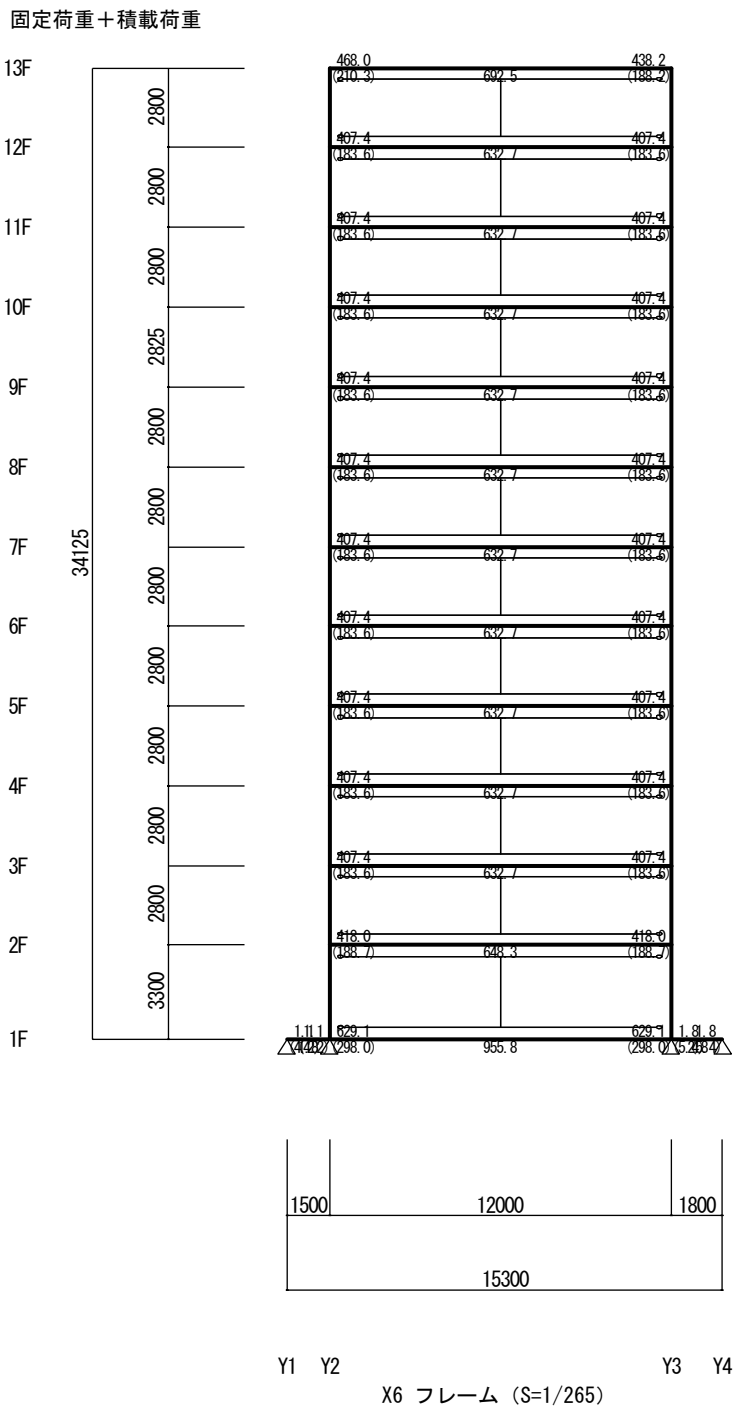

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X2	X3	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X3	X4	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X4	X5	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X5	X6	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	X1	X2	111.3	111.3	167.7	91.6	91.6	0.0	0.0	
	X2	X3	113.9	113.9	171.8	93.9	93.9	0.0	0.0	
	X3	X4	113.9	113.9	171.8	93.9	93.9	0.0	0.0	
	X4	X5	113.9	113.9	171.8	93.9	93.9	0.0	0.0	
	X5	X6	111.3	111.3	167.7	91.6	91.6	0.0	0.0	
12F	X1	X2	93.9	93.9	141.9	76.7	76.7	0.0	0.0	
	X2	X3	96.4	96.4	145.7	78.8	78.8	0.0	0.0	
	X3	X4	96.4	96.4	145.7	78.8	78.8	0.0	0.0	
	X4	X5	96.4	96.4	145.7	78.8	78.8	0.0	0.0	
	X5	X6	93.9	93.9	141.9	76.7	76.7	0.0	0.0	
11F	X1	X2	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X2	X3	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X3	X4	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X4	X5	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X5	X6	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
10F	X1	X2	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X2	X3	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X3	X4	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X4	X5	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X5	X6	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
9F	X1	X2	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X2	X3	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X3	X4	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X4	X5	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X5	X6	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X2	X3	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X3	X4	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X4	X5	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
	X5	X6	109.5	109.5	165.4	90.1	90.1	0.0	0.0	
7F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
6F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
5F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
4F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
3F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
2F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
1F	X1	X2	213.7	213.7	325.6	173.5	173.5	0.0	0.0	
	X2	X3	181.7	181.7	277.6	146.0	146.0	0.0	0.0	
	X3	X4	181.7	181.7	277.6	146.0	146.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X4	X5	181.7	181.7	277.6	146.0	146.0	0.0	0.0	
	X5	X6	213.7	213.7	325.6	173.5	173.5	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	X1	X2	159.1	159.1	241.6	128.9	128.9	0.0	0.0	
	X2	X3	159.1	159.1	241.6	128.9	128.9	0.0	0.0	
	X3	X4	159.1	159.1	241.6	128.9	128.9	0.0	0.0	
	X4	X5	159.1	159.1	241.6	128.9	128.9	0.0	0.0	
	X5	X6	159.1	159.1	241.6	128.9	128.9	0.0	0.0	
12F	X1	X2	137.7	137.7	205.9	116.0	116.0	0.0	0.0	
	X2	X3	137.7	137.7	205.9	116.0	116.0	0.0	0.0	
	X3	X4	137.7	137.7	205.9	116.0	116.0	0.0	0.0	
	X4	X5	137.7	137.7	205.9	116.0	116.0	0.0	0.0	
	X5	X6	137.7	137.7	205.9	116.0	116.0	0.0	0.0	
11F	X1	X2	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X2	X3	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X3	X4	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X4	X5	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
10F	X1	X2	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X2	X3	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X3	X4	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X4	X5	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	214.2	120.7	120.7	0.0	0.0	
9F	X1	X2	154.1	154.1	230.6	130.1	130.1	0.0	0.0	
	X2	X3	154.1	154.1	230.6	130.1	130.1	0.0	0.0	
	X3	X4	154.1	154.1	230.6	130.1	130.1	0.0	0.0	
	X4	X5	154.1	154.1	230.6	130.1	130.1	0.0	0.0	
	X5	X6	154.1	154.1	230.6	130.1	130.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X2	X3	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X5	X6	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
7F	X1	X2	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X2	X3	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X5	X6	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
6F	X1	X2	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X2	X3	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X5	X6	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
5F	X1	X2	156.4	156.4	234.1	132.1	132.1	0.0	0.0	
	X2	X3	156.4	156.4	234.1	132.1	132.1	0.0	0.0	
	X3	X4	156.4	156.4	234.1	132.1	132.1	0.0	0.0	
	X4	X5	156.4	156.4	234.1	132.1	132.1	0.0	0.0	
	X5	X6	156.4	156.4	234.1	132.1	132.1	0.0	0.0	
4F	X1	X2	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X2	X3	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X3	X4	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X4	X5	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X5	X6	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
3F	X1	X2	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X2	X3	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X3	X4	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X4	X5	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
	X5	X6	156.2	156.2	233.7	131.9	131.9	0.0	0.0	
2F	X1	X2	160.1	160.1	239.6	135.1	135.1	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	239.6	135.1	135.1	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	X3	X4	160.1	160.1	239.6	135.1	135.1	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	239.6	135.1	135.1	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	239.6	135.1	135.1	0.0	0.0	
1F	X1	X2	233.8	233.8	354.6	191.3	191.3	0.0	0.0	
	X2	X3	201.7	201.7	306.6	163.9	163.9	0.0	0.0	
	X3	X4	201.7	201.7	306.6	163.9	163.9	0.0	0.0	
	X4	X5	201.7	201.7	306.6	163.9	163.9	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	354.6	191.3	191.3	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X2	X3	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X3	X4	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X4	X5	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X5	X6	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	468.0	438.2	692.5	210.3	188.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	418.0	418.0	648.3	188.7	188.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	629.1	629.1	955.8	298.0	298.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	760.1	700.4	1118.0	331.5	287.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	675.5	675.5	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	806.4	806.4	1231.7	369.4	369.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	760.1	700.4	1118.0	331.5	287.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	675.5	675.5	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	806.4	806.4	1231.7	369.4	369.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	760.1	700.4	1118.0	331.5	287.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	675.5	675.5	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	806.4	806.4	1231.7	369.4	369.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	760.1	700.4	1118.0	331.5	287.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	667.4	667.4	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	675.5	675.5	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	806.4	806.4	1231.7	369.4	369.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	468.0	438.2	692.5	210.3	188.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	407.4	407.4	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	418.0	418.0	648.3	188.7	188.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	629.1	629.1	955.8	298.0	298.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）


A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）

下段：T.L（トータル重量）（kN）

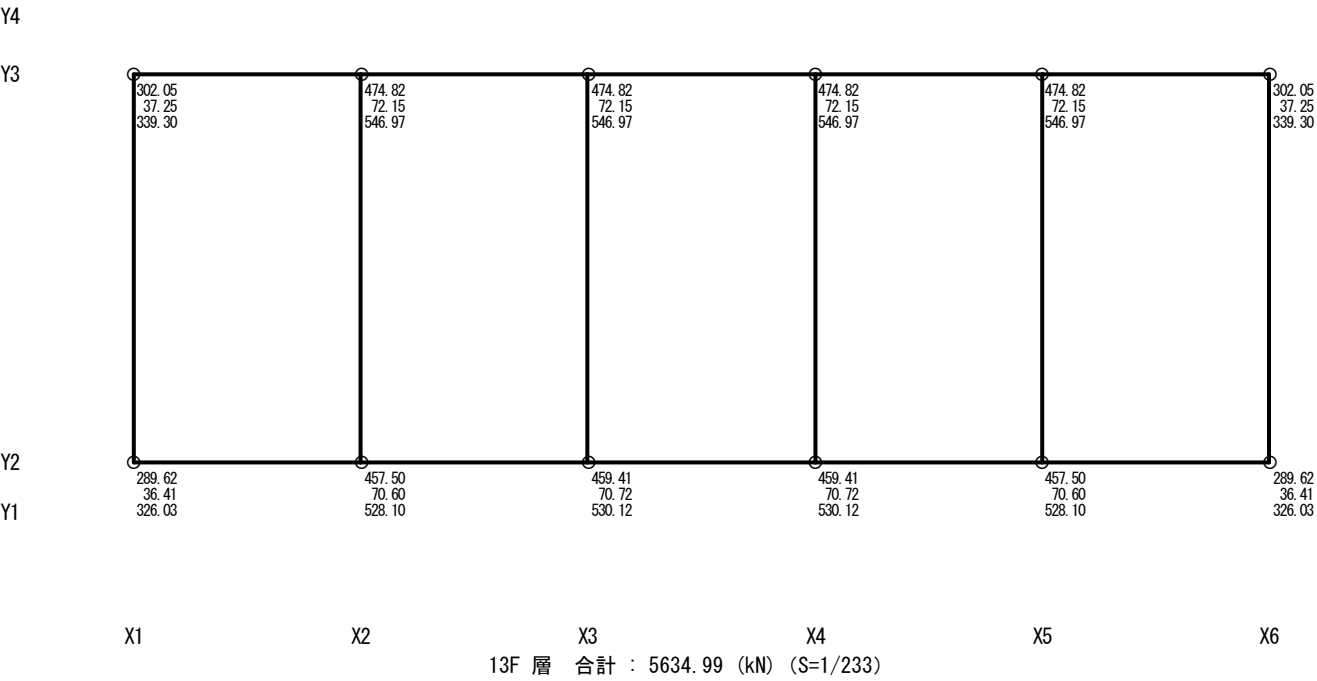


Y4

Y3

Y2

Y1

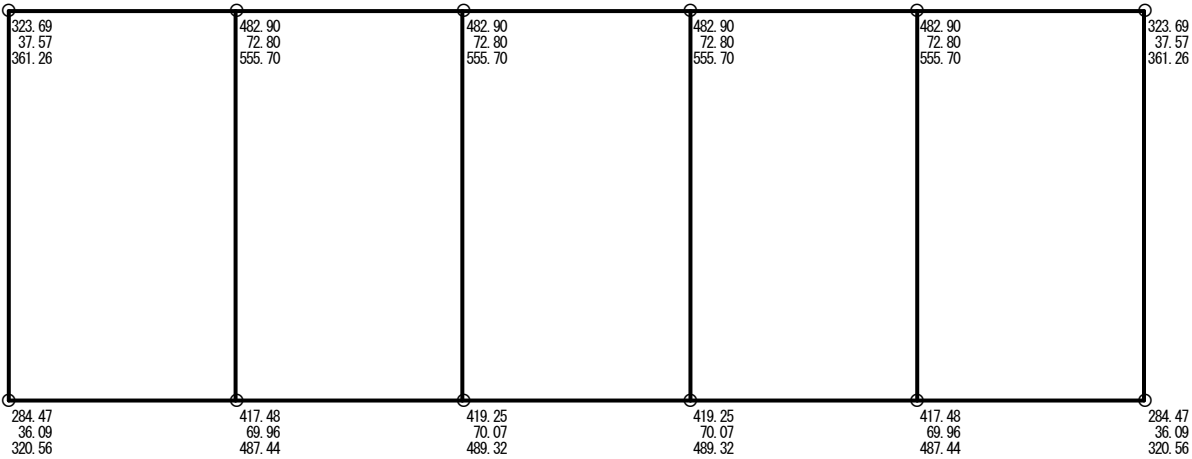


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

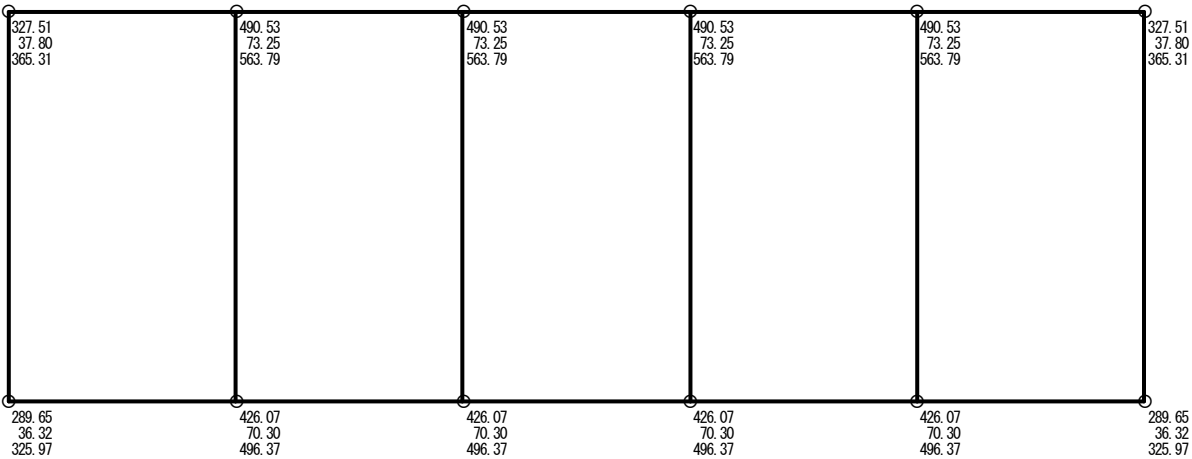


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

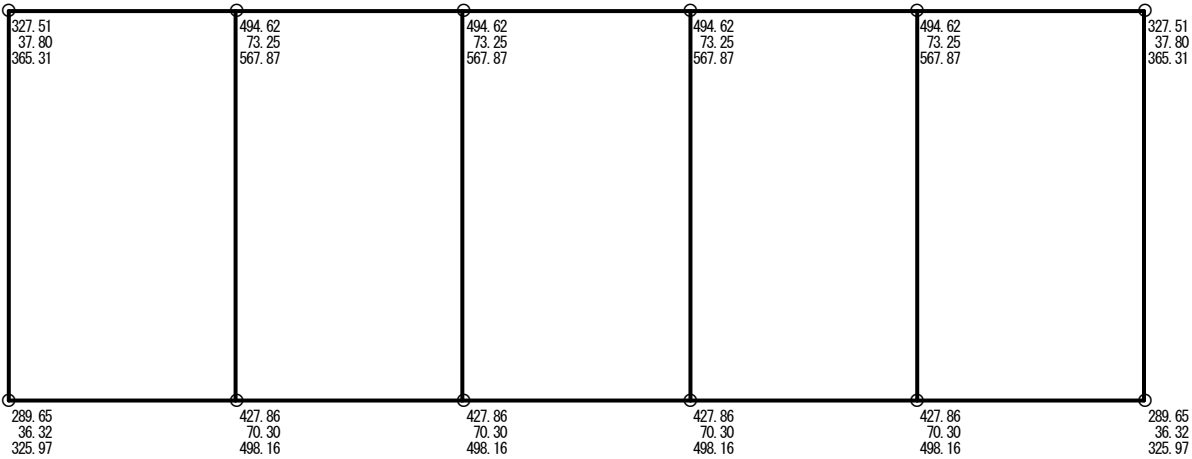


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

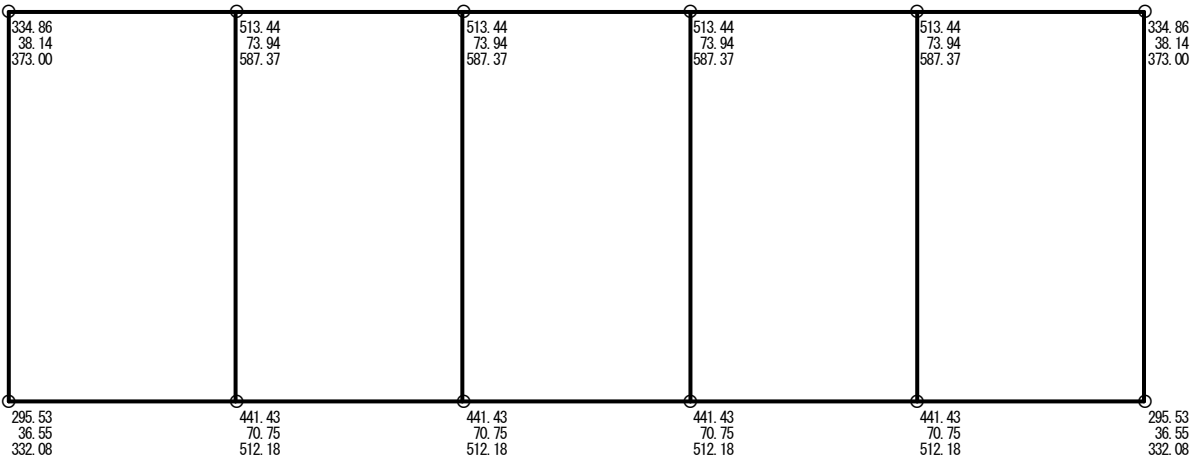


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

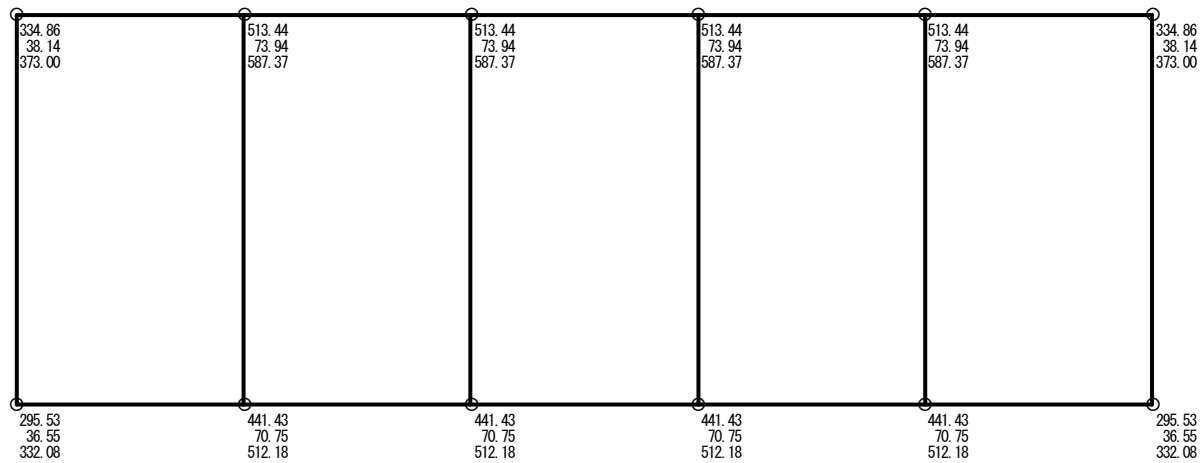

X1

X2

X3

X4

X5

X6


8F 層 合計 : 5808.39 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

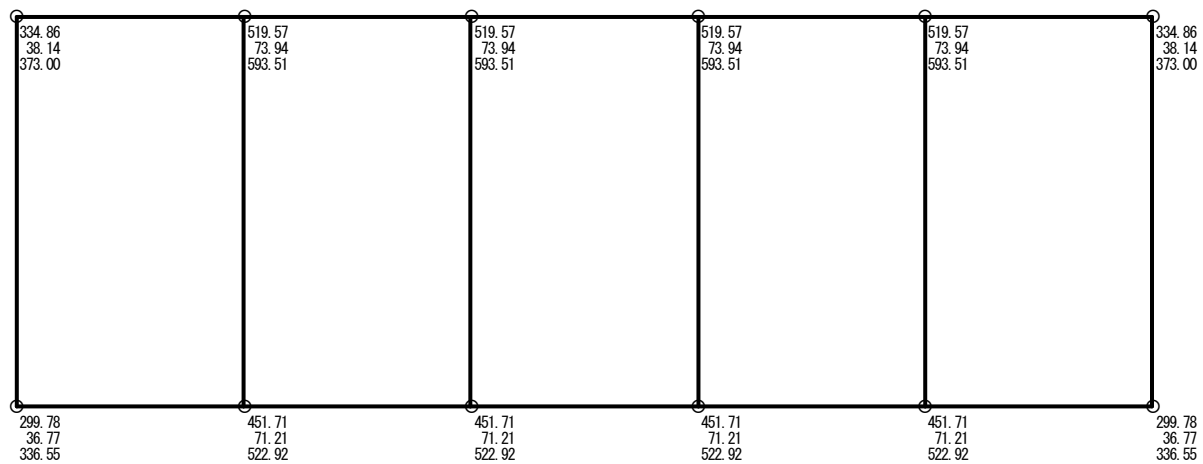

X1

X2

X3

X4

X5

X6


7F 層 合計 : 5884.81 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

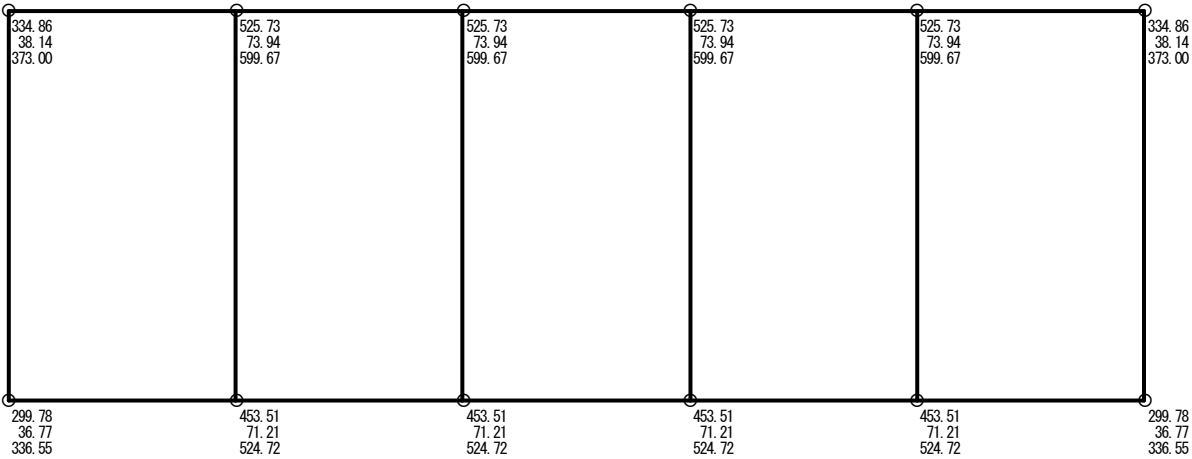


X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5916.67 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

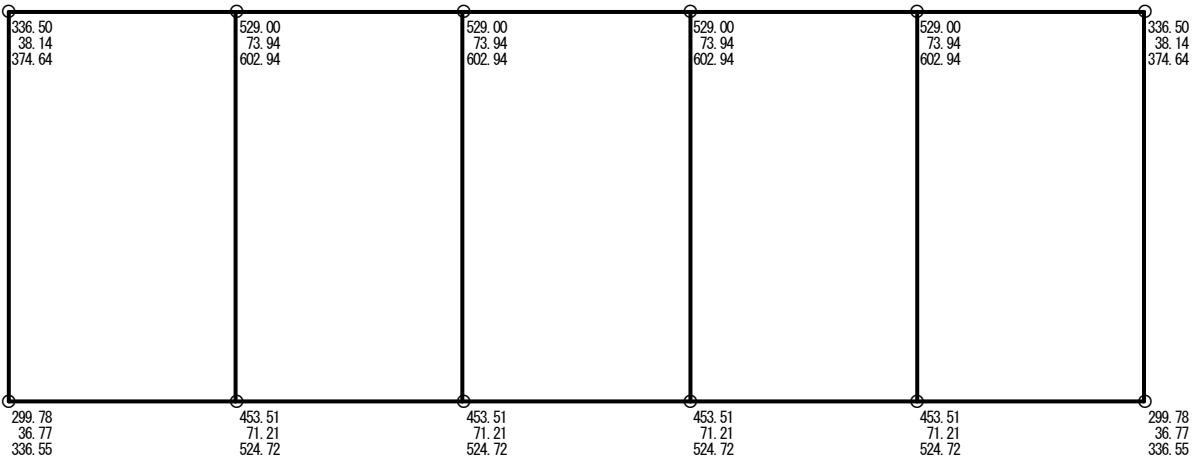


X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5933.02 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

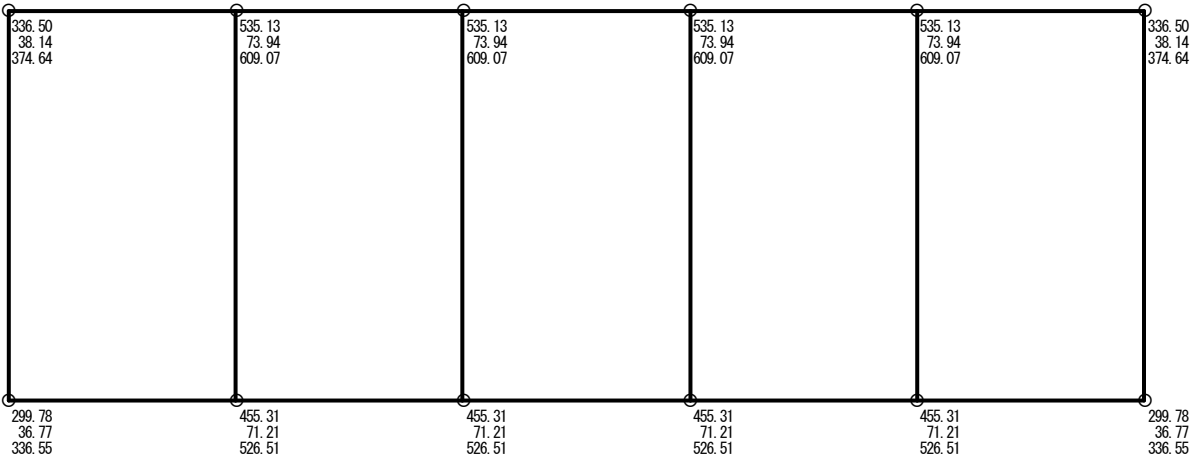

X1 X2 X3 X4 X5 X6


4F 層 合計 : 5964.72 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3



Y2

Y1

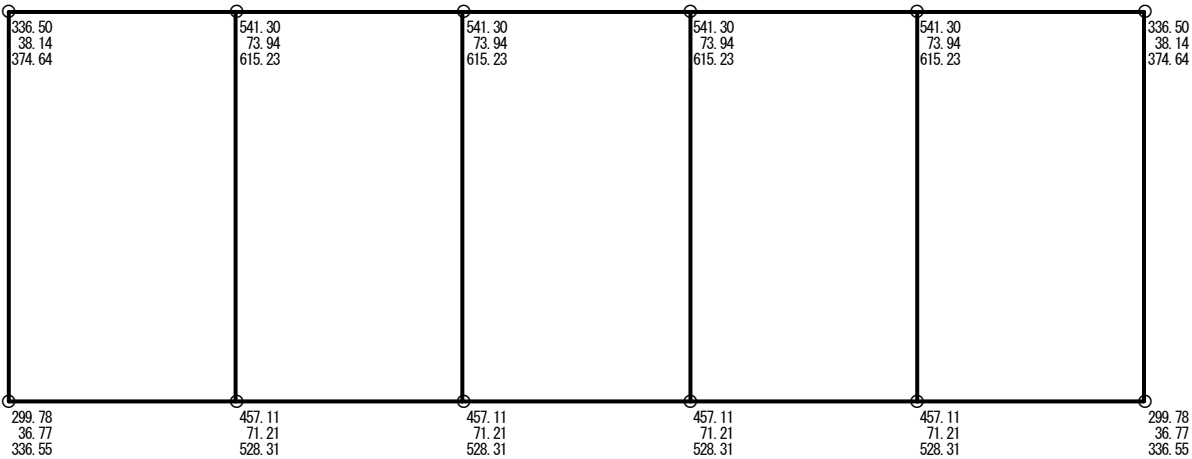

X1 X2 X3 X4 X5 X6

3F 層 合計 : 5996.57 (kN) (S=1/233)

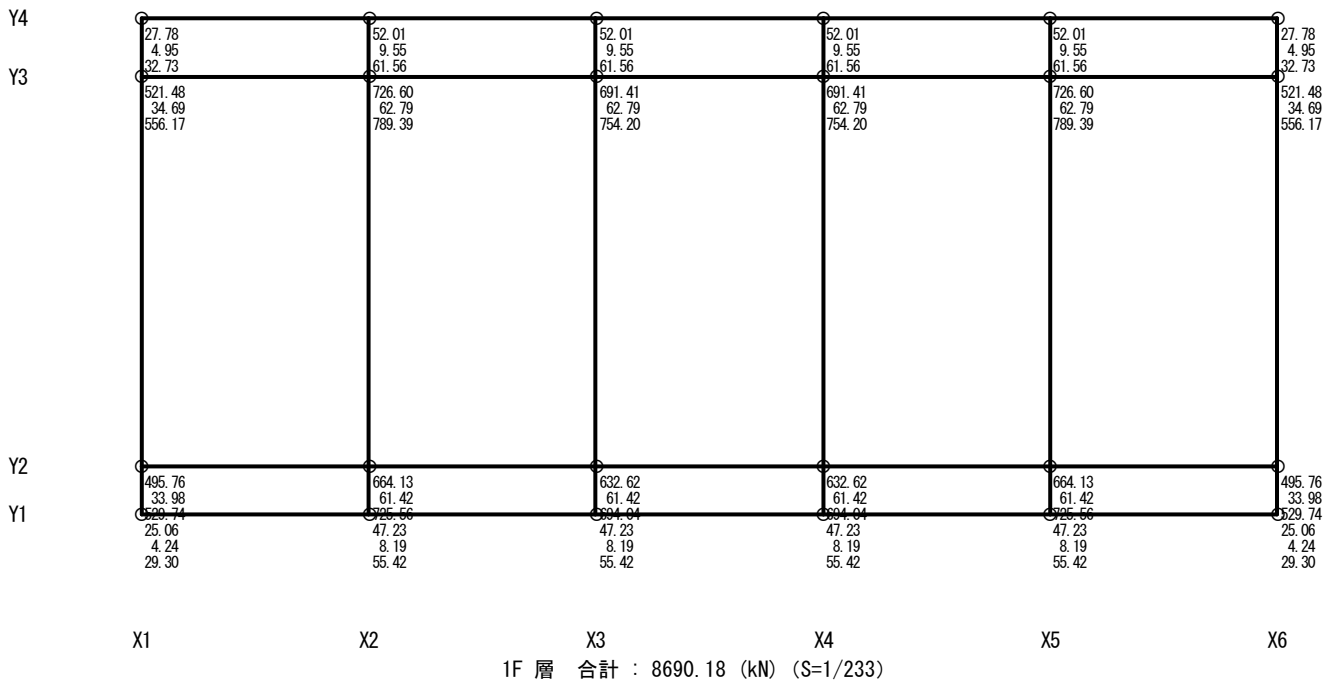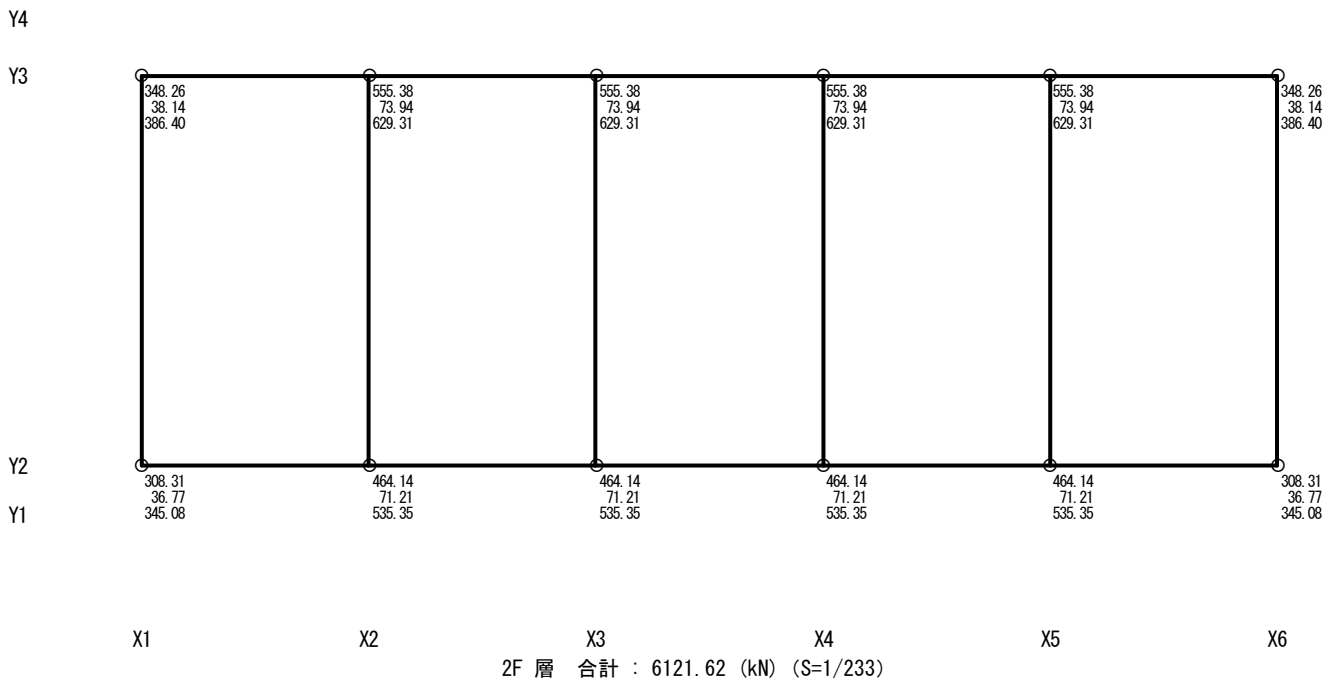


A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

Y4

Y3

Y2

Y1

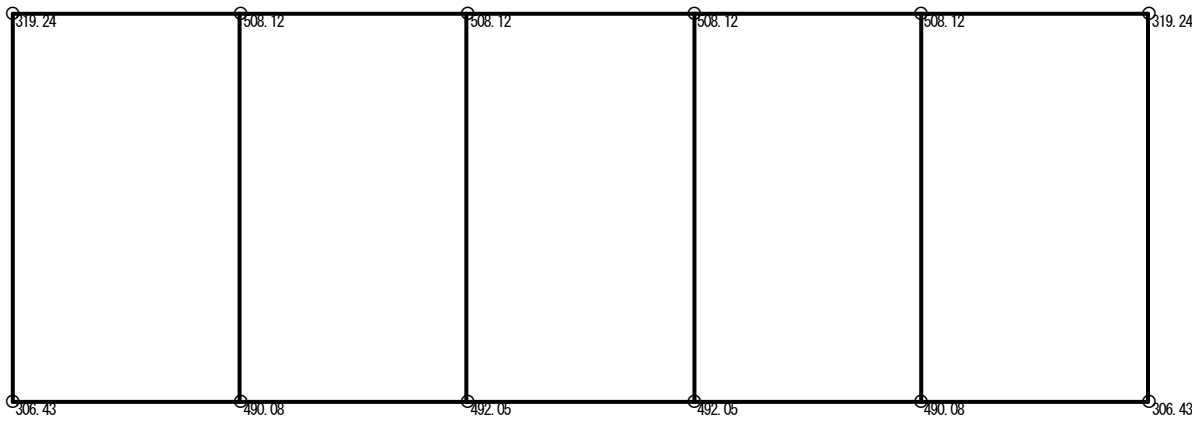


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 合計 : 5248.06 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2


Y1

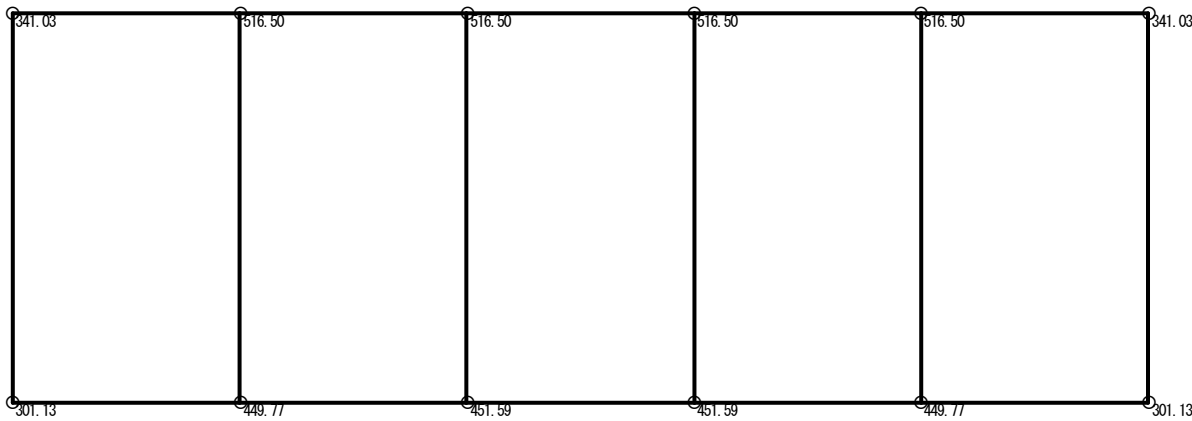

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 5153.06 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

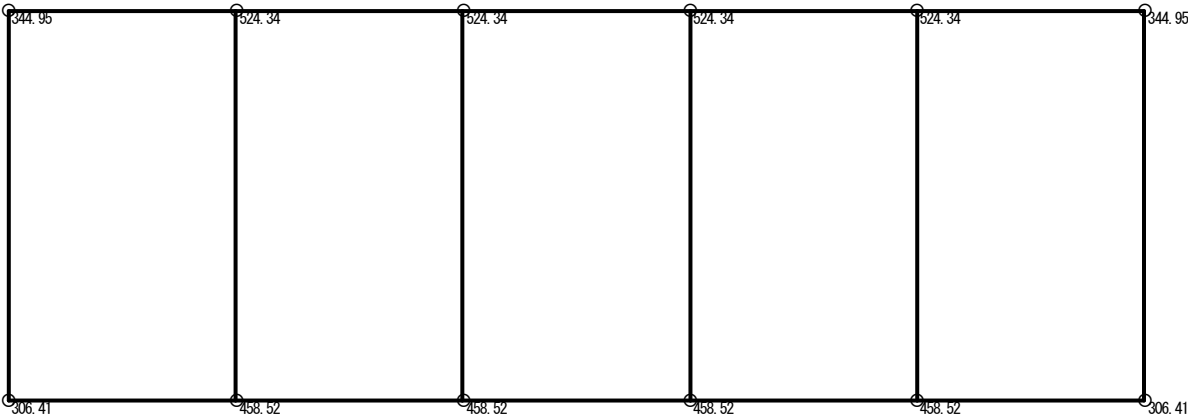

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 5234.16 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

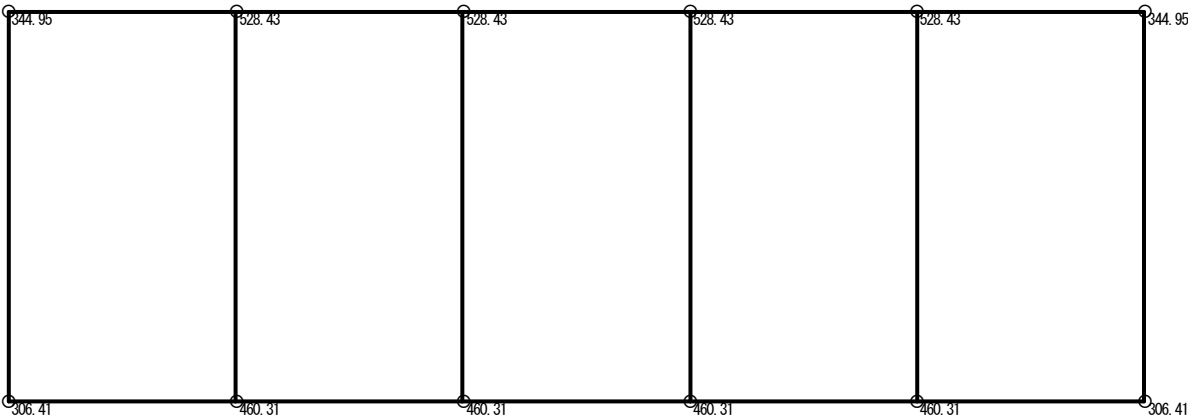

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 5257.68 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

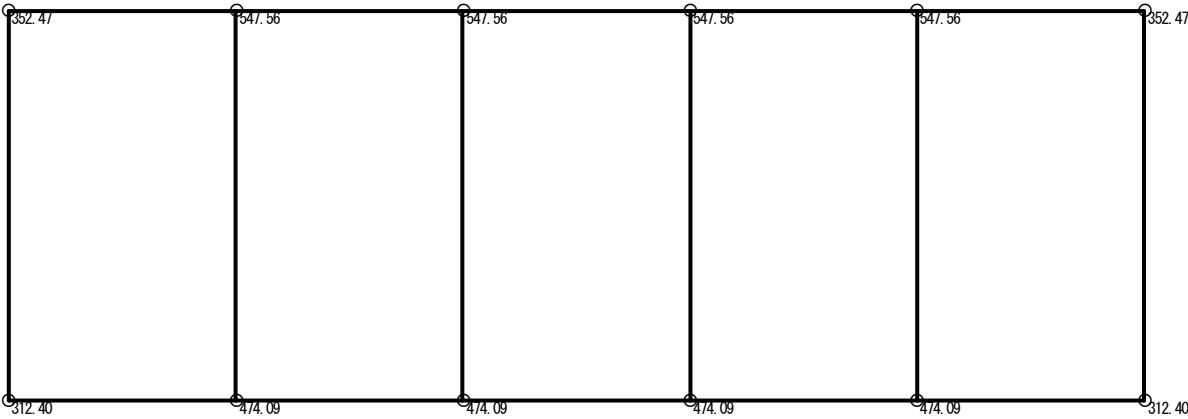

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 5416.32 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

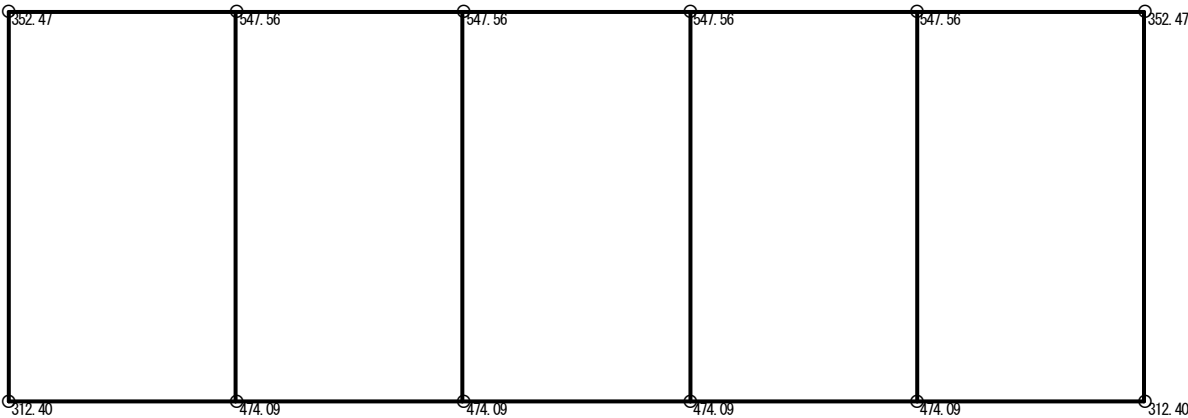

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5416.32 (kN) (S=1/233)


Y4
Y3

Y2
Y1

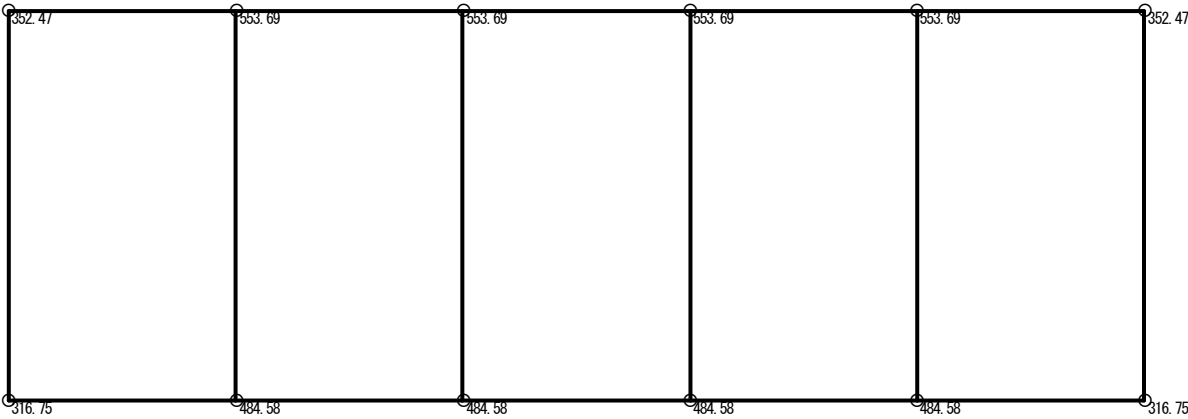


Y4
Y3

Y2
Y1

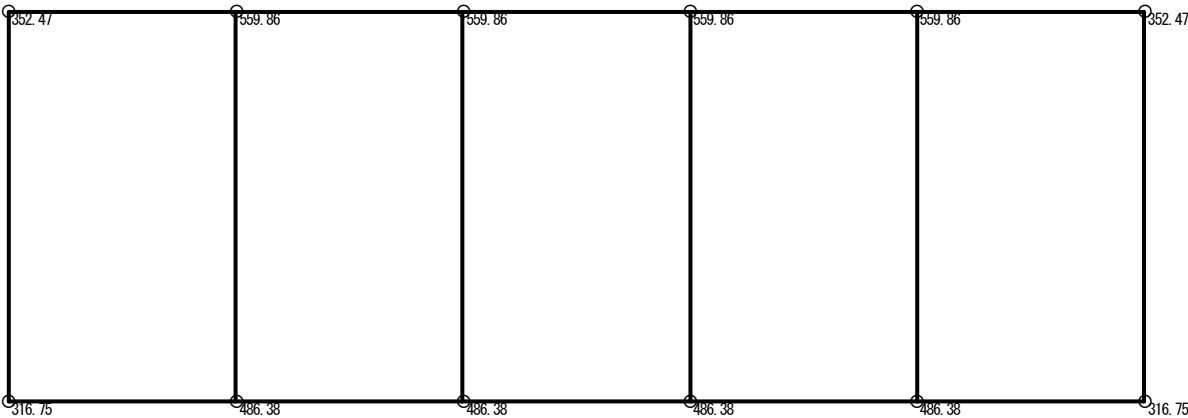

Y4
Y3


Y2
Y1

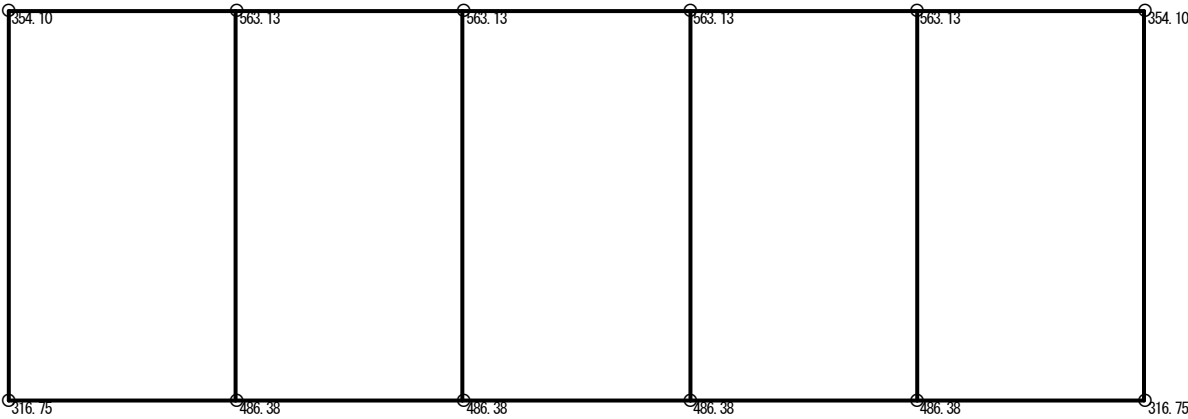



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5539.73 (kN) (S=1/233)


Y4
Y3

Y2
Y1

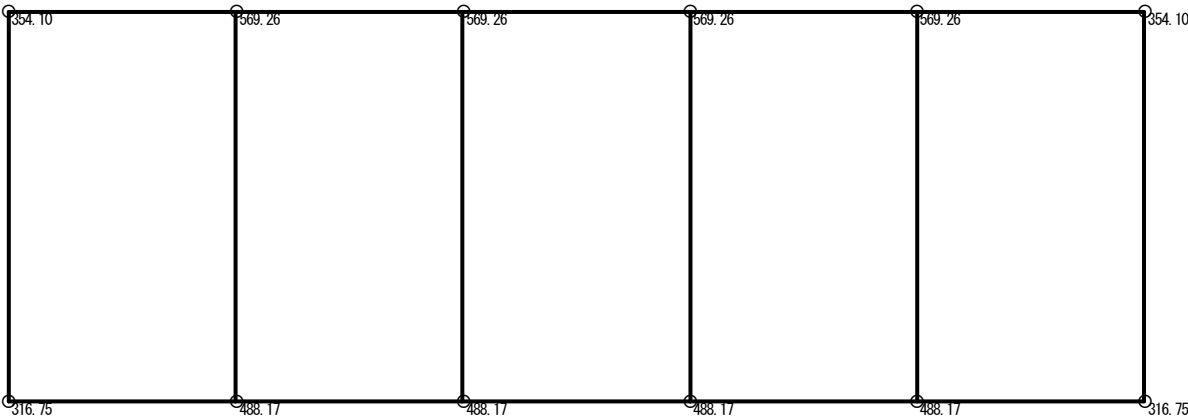

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5571.42 (kN) (S=1/233)

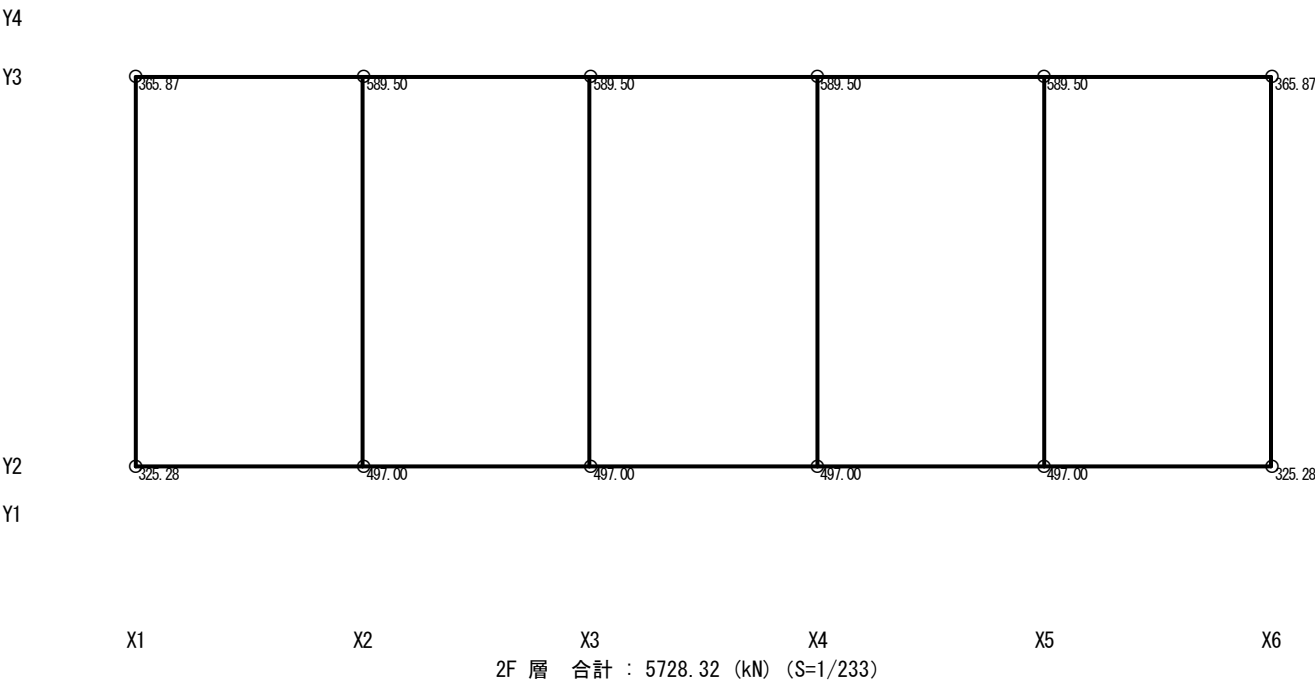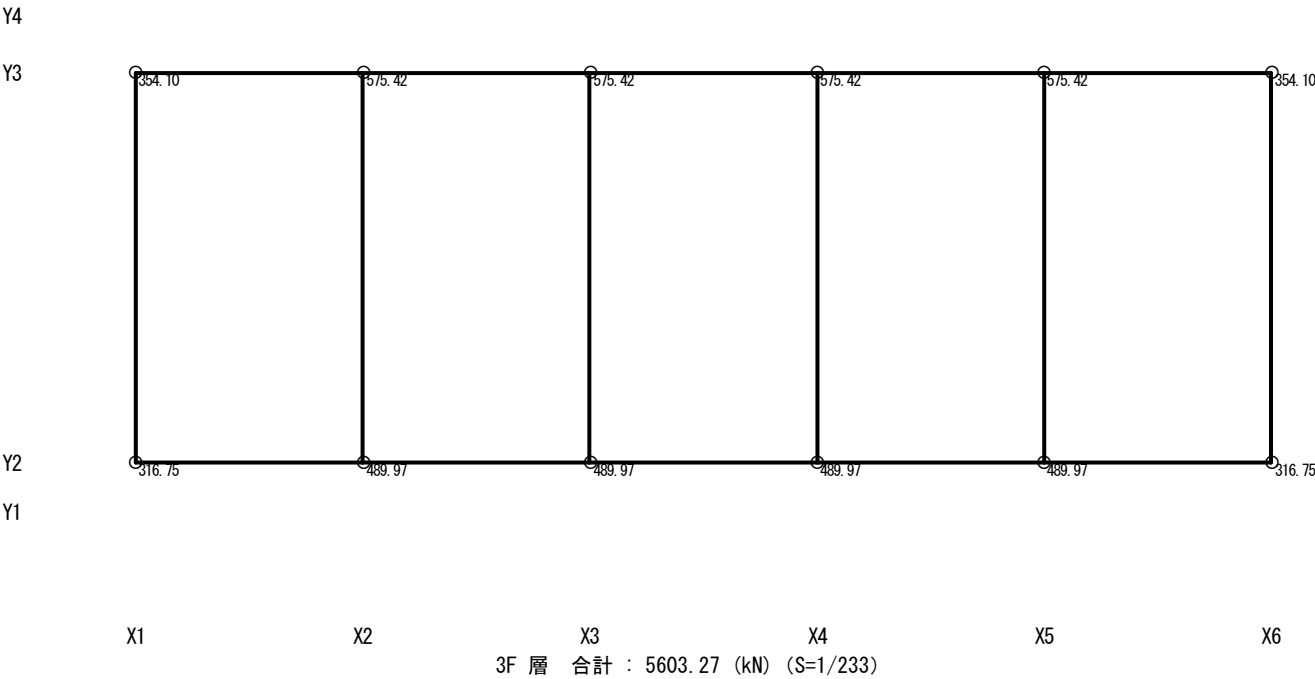

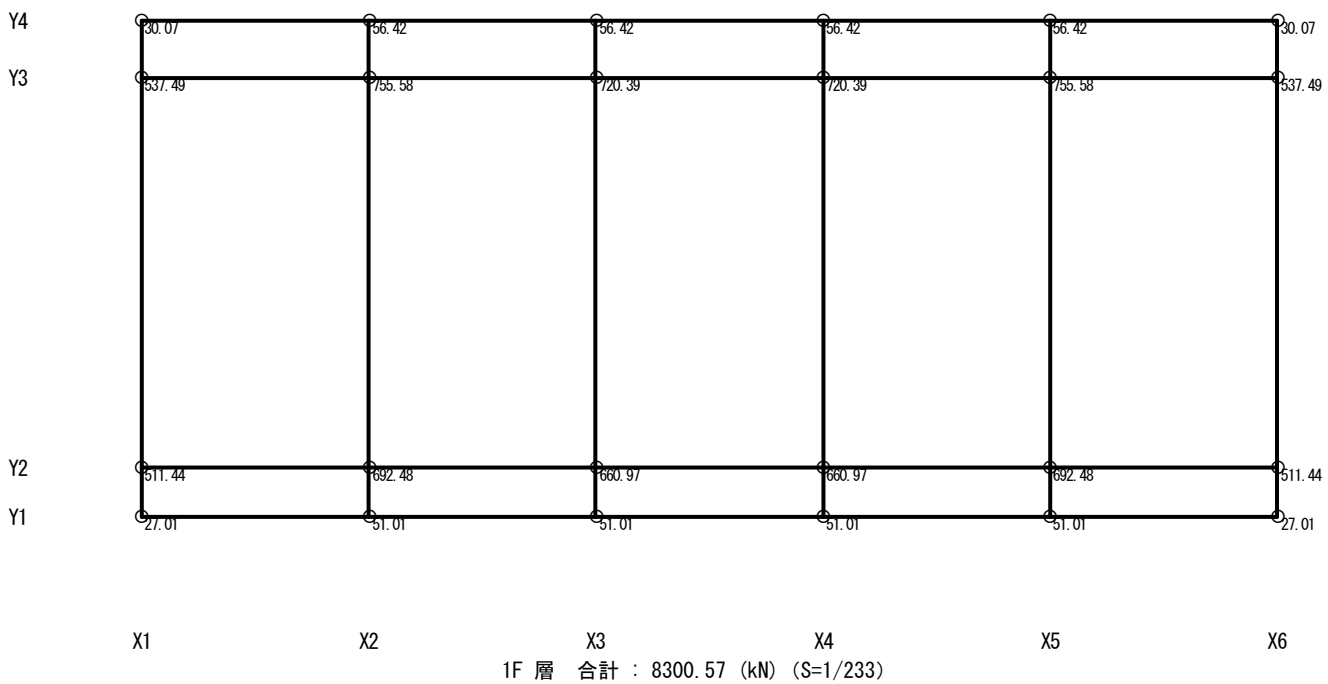

A-1. 3 層せん断力

A-1. 3. 1 地震力

Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
 $\sum Wi$: i 階より上部の重量 (kN)
 α_i : $\sum Wi / \sum W1$
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
Q : (地上階) $\sum Wi \cdot Ci$ (kN)
(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2.0 m を超える場合は 2.0 m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1 次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 34.150 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
Rt の下限値 = 0.747

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 R_t (固有周期からの計算値) = 0.996 ($T = 0.683$) 、 R_t (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
12F	Y2	2577.1	5248.1	0.081	2.543	0.507		2658.8	0.0	2658.8
	Y3	2671.0								
	sum	5248.1								
	W_i/A	12.50								
11F	Y2	2405.0	10401.1	0.160	2.050	0.408		4248.3	0.0	4248.3
	Y3	2748.1								
	sum	5153.1								
	W_i/A	12.27								
10F	Y2	2446.9	15635.3	0.240	1.807	0.360		5629.9	0.0	5629.9
	Y3	2787.3								
	sum	5234.2								
	W_i/A	12.46								
9F	Y2	2454.1	20893.0	0.321	1.648	0.328		6858.9	0.0	6858.9
	Y3	2803.6								
	sum	5257.7								
	W_i/A	12.52								
8F	Y2	2521.1	26309.3	0.404	1.524	0.304		7990.3	0.0	7990.3
	Y3	2895.2								
	sum	5416.3								
	W_i/A	12.90								
7F	Y2	2521.1	31725.6	0.487	1.424	0.284		9001.7	0.0	9001.7
	Y3	2895.2								
	sum	5416.3								
	W_i/A	12.90								
6F	Y2	2571.8	37217.1	0.571	1.337	0.266		9914.6	0.0	9914.6
	Y3	2919.7								
	sum	5491.5								
	W_i/A	13.08								
5F	Y2	2579.0	42740.5	0.656	1.260	0.251		10725.2	0.0	10725.2
	Y3	2944.4								
	sum	5523.4								
	W_i/A	13.15								
4F	Y2	2579.0	48280.2	0.741	1.189	0.237		11434.5	0.0	11434.5
	Y3	2960.7								
	sum	5539.7								
	W_i/A	13.19								
3F	Y2	2586.2	53851.7	0.826	1.123	0.224		12046.3	0.0	12046.3
	Y3	2985.2								
	sum	5571.4								
	W_i/A	13.27								
2F	Y2	2593.4	59454.9	0.912	1.060	0.211		12561.6	0.0	12561.6
	Y3	3009.9								
	sum	5603.3								
	W_i/A	13.34								
1F	Y2	2638.6	65183.2	1.000	1.000	0.199		12986.8	0.0	12986.8
	Y3	3089.7								
	sum	5728.3								
	W_i/A	13.64								
基礎	Y1	258.1	73483.8		$K=0.1006$ ($H=0.25$)		835.244	13822.0	0.0	13822.0
	Y2	3729.8								
	Y3	4026.9								
	Y4	285.8								
	sum	8300.6								
	W_i/A	15.50								

< X方向 (負加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 34.150 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$ $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.747 R_t (固有周期からの計算値) = 0.996 ($T = 0.683$)、 R_t (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
12F	Y2	2577.1	5248.1	0.081	2.543	0.507		2658.8	0.0	2658.8
	Y3	2671.0								
	sum	5248.1								
	W_i/A	12.50								
11F	Y2	2405.0	10401.1	0.160	2.050	0.408		4248.3	0.0	4248.3
	Y3	2748.1								
	sum	5153.1								
	W_i/A	12.27								
10F	Y2	2446.9	15635.3	0.240	1.807	0.360		5629.9	0.0	5629.9
	Y3	2787.3								
	sum	5234.2								
	W_i/A	12.46								
9F	Y2	2454.1	20893.0	0.321	1.648	0.328		6858.9	0.0	6858.9
	Y3	2803.6								
	sum	5257.7								
	W_i/A	12.52								
8F	Y2	2521.1	26309.3	0.404	1.524	0.304		7990.3	0.0	7990.3
	Y3	2895.2								
	sum	5416.3								
	W_i/A	12.90								
7F	Y2	2521.1	31725.6	0.487	1.424	0.284		9001.7	0.0	9001.7
	Y3	2895.2								
	sum	5416.3								
	W_i/A	12.90								
6F	Y2	2571.8	37217.1	0.571	1.337	0.266		9914.6	0.0	9914.6
	Y3	2919.7								
	sum	5491.5								
	W_i/A	13.08								
5F	Y2	2579.0	42740.5	0.656	1.260	0.251		10725.2	0.0	10725.2
	Y3	2944.4								
	sum	5523.4								
	W_i/A	13.15								
4F	Y2	2579.0	48280.2	0.741	1.189	0.237		11434.5	0.0	11434.5
	Y3	2960.7								
	sum	5539.7								
	W_i/A	13.19								
3F	Y2	2586.2	53851.7	0.826	1.123	0.224		12046.3	0.0	12046.3
	Y3	2985.2								
	sum	5571.4								
	W_i/A	13.27								
2F	Y2	2593.4	59454.9	0.912	1.060	0.211		12561.6	0.0	12561.6
	Y3	3009.9								
	sum	5603.3								
	W_i/A	13.34								
1F	Y2	2638.6	65183.2	1.000	1.000	0.199		12986.8	0.0	12986.8
	Y3	3089.7								
	sum	5728.3								
	W_i/A	13.64								
基礎	Y1	258.1	73483.8		$K=0.1006$ ($H=0.25$)		835.244	13822.0	0.0	13822.0
	Y2	3729.8								
	Y3	4026.9								
	Y4	285.8								
	sum	8300.6								
	W_i/A	15.50								

< Y 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000a) 1 次固有周期 (T) の算出建築物の高さ (h) : 34.150 (m)鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

a) 1次固有周期 (T) の算出

$$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683 \text{ (秒)}$$

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出T_c : 0.60 (第2種地盤)R_tの下限値 = 0.747R_t (固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.683)、R_t (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	ΣW _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
12F	X1	625.7	5248.1	0.081	2.543	0.507		2658.8	0.0	2658.8
	X2	998.2								
	X3	1000.2								
	X4	1000.2								
	X5	998.2								
	X6	625.7								
	sum	5248.1								
	W _i /A	12.50								
11F	X1	642.2	10401.1	0.160	2.050	0.408		4248.3	0.0	4248.3
	X2	966.3								
	X3	968.1								
	X4	968.1								
	X5	966.3								
	X6	642.2								
	sum	5153.1								
	W _i /A	12.27								
10F	X1	651.4	15635.3	0.240	1.807	0.360		5629.9	0.0	5629.9
	X2	982.9								
	X3	982.9								
	X4	982.9								
	X5	982.9								
	X6	651.4								
	sum	5234.2								
	W _i /A	12.46								
9F	X1	651.4	20893.0	0.321	1.648	0.328		6858.9	0.0	6858.9
	X2	988.7								
	X3	988.7								
	X4	988.7								
	X5	988.7								
	X6	651.4								
	sum	5257.7								
	W _i /A	12.52								
8F	X1	664.9	26309.3	0.404	1.524	0.304		7990.3	0.0	7990.3
	X2	1021.6								
	X3	1021.6								
	X4	1021.6								
	X5	1021.6								
	X6	664.9								
	sum	5416.3								
	W _i /A	12.90								
7F	X1	664.9	31725.6	0.487	1.424	0.284		9001.7	0.0	9001.7
	X2	1021.6								
	X3	1021.6								
	X4	1021.6								
	X5	1021.6								
	X6	664.9								
	sum	5416.3								
	W _i /A	12.90								
6F	X1	669.2	37217.1	0.571	1.337	0.266		9914.6	0.0	9914.6
	X2	1038.3								
	X3	1038.3								
	X4	1038.3								
	X5	1038.3								
	X6	669.2								
	sum	5491.5								
	W _i /A	13.08								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	X1	669.2	42740.5	0.656	1.260	0.251		10725.2	0.0	10725.2
	X2	1046.2								
	X3	1046.2								
	X4	1046.2								
	X5	1046.2								
	X6	669.2								
	sum	5523.4								
	Wi/A	13.15								
4F	X1	670.9	48280.2	0.741	1.189	0.237		11434.5	0.0	11434.5
	X2	1049.5								
	X3	1049.5								
	X4	1049.5								
	X5	1049.5								
	X6	670.9								
	sum	5539.7								
	Wi/A	13.19								
3F	X1	670.9	53851.7	0.826	1.123	0.224		12046.3	0.0	12046.3
	X2	1057.4								
	X3	1057.4								
	X4	1057.4								
	X5	1057.4								
	X6	670.9								
	sum	5571.4								
	Wi/A	13.27								
2F	X1	670.9	59454.9	0.912	1.060	0.211		12561.6	0.0	12561.6
	X2	1065.4								
	X3	1065.4								
	X4	1065.4								
	X5	1065.4								
	X6	670.9								
	sum	5603.3								
	Wi/A	13.34								
1F	X1	691.1	65183.2	1.000	1.000	0.199		12986.8	0.0	12986.8
	X2	1086.5								
	X3	1086.5								
	X4	1086.5								
	X5	1086.5								
	X6	691.1								
	sum	5728.3								
	Wi/A	13.64								
基礎	X1	1106.0	73483.8		K=0.1006 (H=-0.25)		835.244	13822.0	0.0	13822.0
	X2	1555.5								
	X3	1488.8								
	X4	1488.8								
	X5	1555.5								
	X6	1106.0								
	sum	8300.6								
	Wi/A	15.50								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 34.150 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 34.15 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.683 (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.747

Rt (固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.683)、Rt (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X1	625.7	5248.1	0.081	2.543	0.507		2658.8	0.0	2658.8
	X2	998.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X3	1000.2	5248.1	0.081	2.543	0.507		2658.8	0.0	2658.8
	X4	1000.2								
	X5	998.2								
	X6	625.7								
	sum	5248.1								
	Wi/A	12.50								
11F	X1	642.2	10401.1	0.160	2.050	0.408		4248.3	0.0	4248.3
	X2	966.3								
	X3	968.1								
	X4	968.1								
	X5	966.3								
	X6	642.2								
	sum	5153.1								
	Wi/A	12.27								
10F	X1	651.4	15635.3	0.240	1.807	0.360		5629.9	0.0	5629.9
	X2	982.9								
	X3	982.9								
	X4	982.9								
	X5	982.9								
	X6	651.4								
	sum	5234.2								
	Wi/A	12.46								
9F	X1	651.4	20893.0	0.321	1.648	0.328		6858.9	0.0	6858.9
	X2	988.7								
	X3	988.7								
	X4	988.7								
	X5	988.7								
	X6	651.4								
	sum	5257.7								
	Wi/A	12.52								
8F	X1	664.9	26309.3	0.404	1.524	0.304		7990.3	0.0	7990.3
	X2	1021.6								
	X3	1021.6								
	X4	1021.6								
	X5	1021.6								
	X6	664.9								
	sum	5416.3								
	Wi/A	12.90								
7F	X1	664.9	31725.6	0.487	1.424	0.284		9001.7	0.0	9001.7
	X2	1021.6								
	X3	1021.6								
	X4	1021.6								
	X5	1021.6								
	X6	664.9								
	sum	5416.3								
	Wi/A	12.90								
6F	X1	669.2	37217.1	0.571	1.337	0.266		9914.6	0.0	9914.6
	X2	1038.3								
	X3	1038.3								
	X4	1038.3								
	X5	1038.3								
	X6	669.2								
	sum	5491.5								
	Wi/A	13.08								
5F	X1	669.2	42740.5	0.656	1.260	0.251		10725.2	0.0	10725.2
	X2	1046.2								
	X3	1046.2								
	X4	1046.2								
	X5	1046.2								
	X6	669.2								
	sum	5523.4								
	Wi/A	13.15								
4F	X1	670.9	48280.2	0.741	1.189	0.237		11434.5	0.0	11434.5
	X2	1049.5								
	X3	1049.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	X4	1049.5	48280.2	0.741	1.189	0.237		11434.5	0.0	11434.5
	X5	1049.5								
	X6	670.9								
	sum	5539.7								
	Wi/A	13.19								
3F	X1	670.9	53851.7	0.826	1.123	0.224		12046.3	0.0	12046.3
	X2	1057.4								
	X3	1057.4								
	X4	1057.4								
	X5	1057.4								
	X6	670.9								
	sum	5571.4								
	Wi/A	13.27								
2F	X1	670.9	59454.9	0.912	1.060	0.211		12561.6	0.0	12561.6
	X2	1065.4								
	X3	1065.4								
	X4	1065.4								
	X5	1065.4								
	X6	670.9								
	sum	5603.3								
	Wi/A	13.34								
1F	X1	691.1	65183.2	1.000	1.000	0.199		12986.8	0.0	12986.8
	X2	1086.5								
	X3	1086.5								
	X4	1086.5								
	X5	1086.5								
	X6	691.1								
	sum	5728.3								
	Wi/A	13.64								
基礎	X1	1106.0	73483.8		K=0.1006 (H=-0.25)		835.244	13822.0	0.0	13822.0
	X2	1555.5								
	X3	1488.8								
	X4	1488.8								
	X5	1555.5								
	X6	1106.0								
	sum	8300.6								
	Wi/A	15.50								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N


G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率


C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

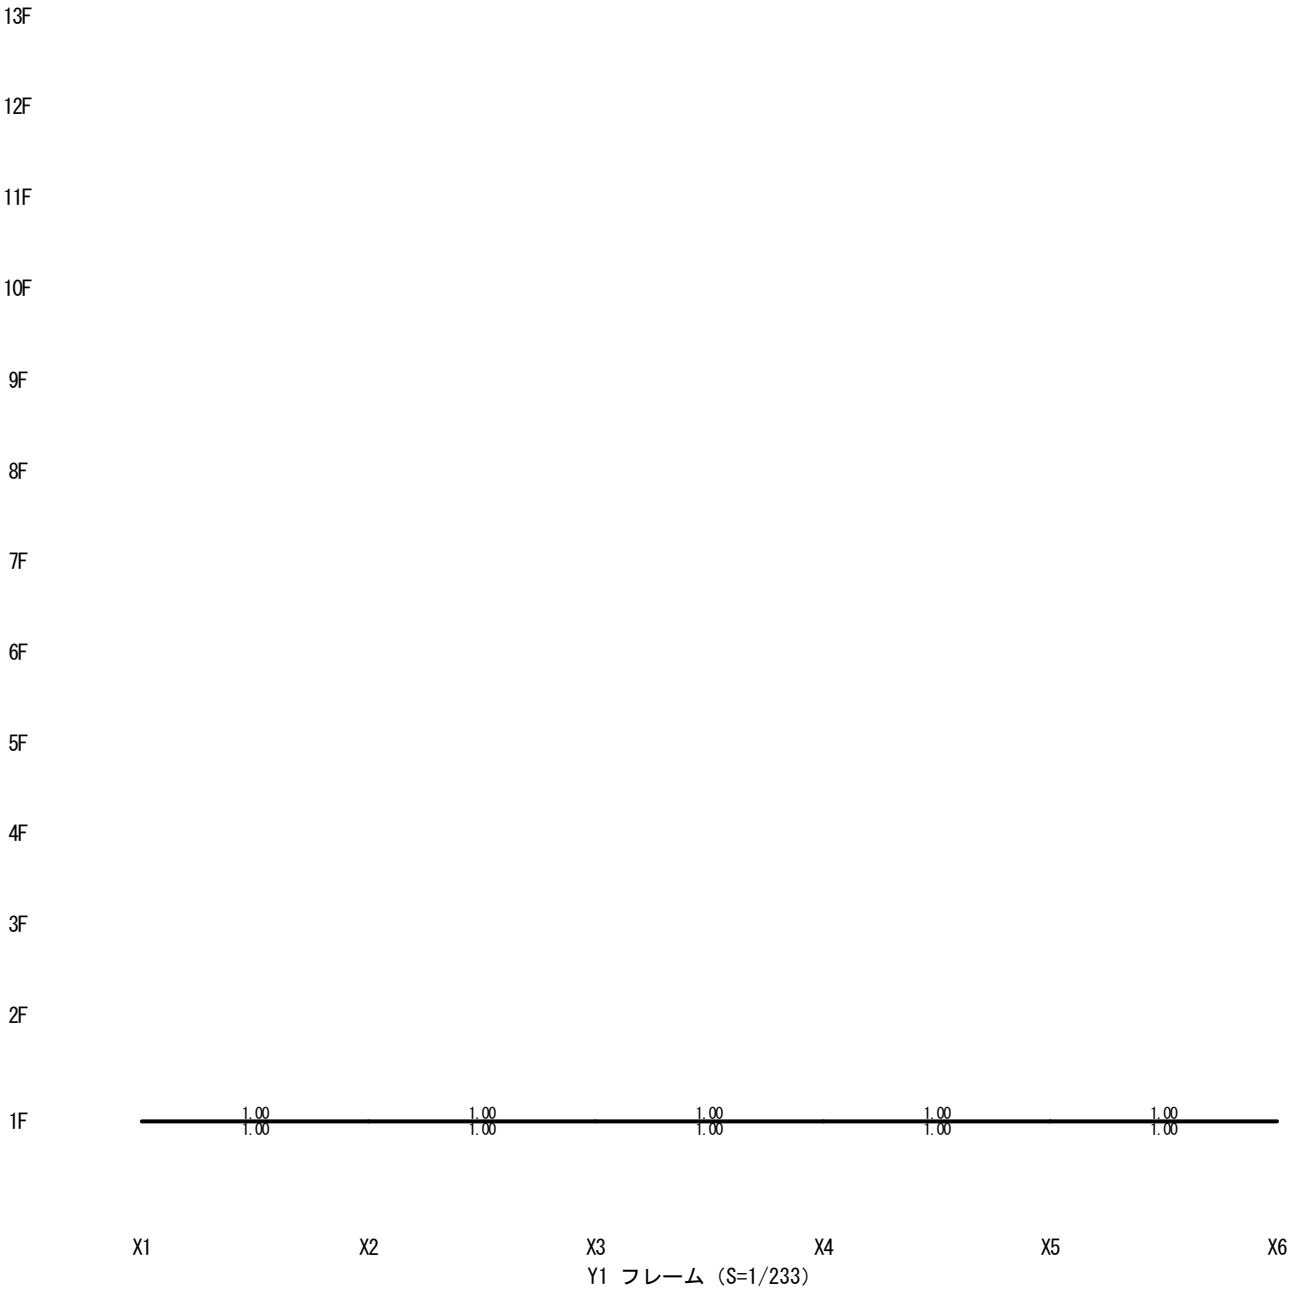

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/233)					

13F	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.12 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.06 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.20 1.00 1.00	1.20 1.00 1.00	1.20 1.00 1.00	1.20 1.00 1.00	1.20 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/233)					

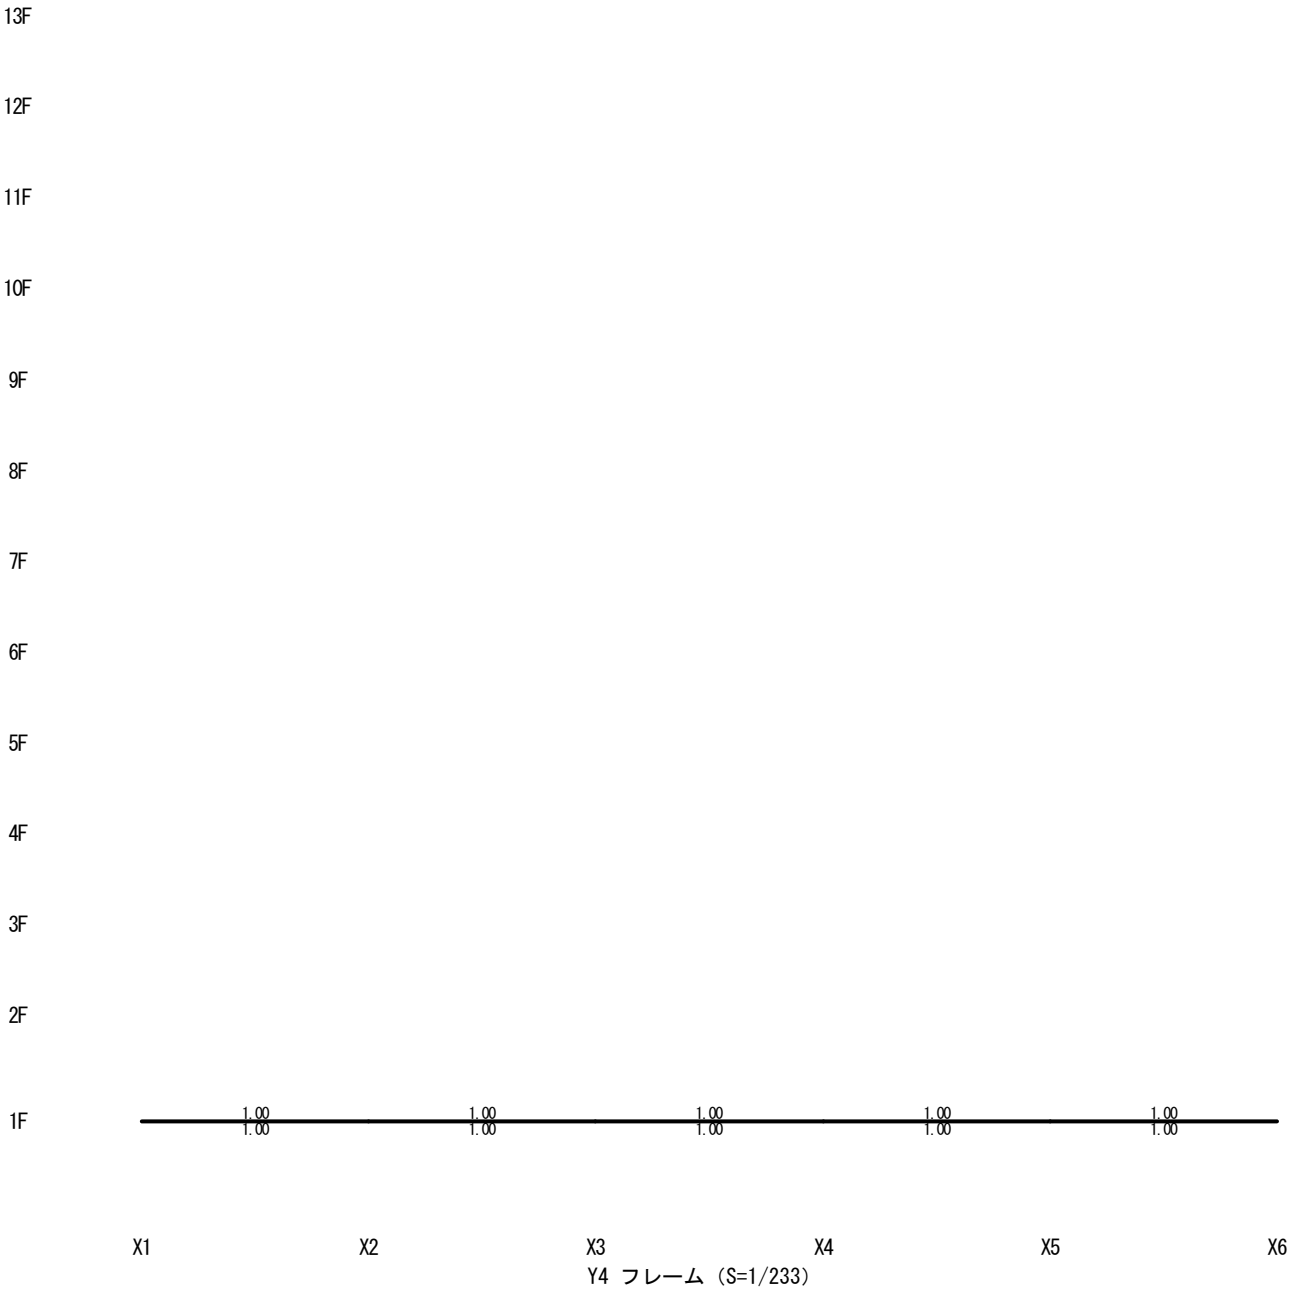

13F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00	2.92 1.18	1.00

Y1Y2

X1 フレーム (S=1/233)

Y3Y4

13F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00	2.92 1.18	1.00

Y1Y2

X2 フレーム (S=1/233)

Y3Y4

13F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00	2.92 1.18	1.00

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

13F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00	2.92 1.18	1.00

Y1Y2


X4 フレーム (S=1/233)

Y3Y4

13F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00	2.92 1.18	1.00


Y1Y2Y3Y4

X5 フレーム (S=1/233)

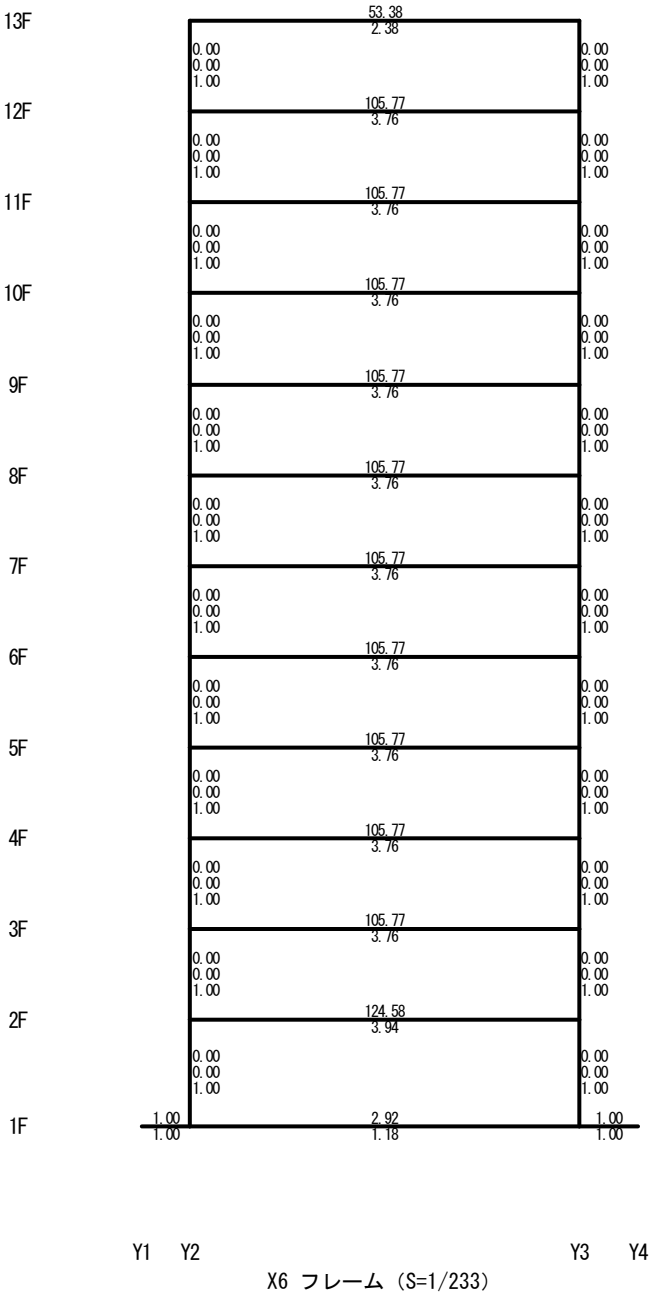


A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）

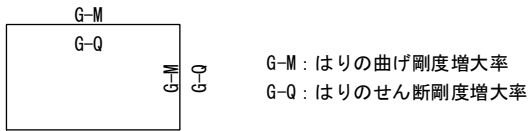

Y4
Y3


Y2
Y1

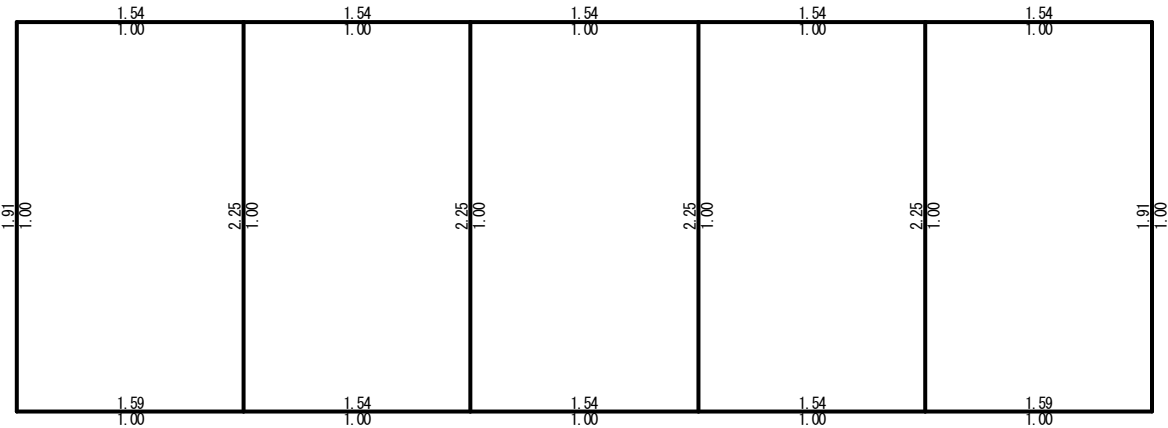

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

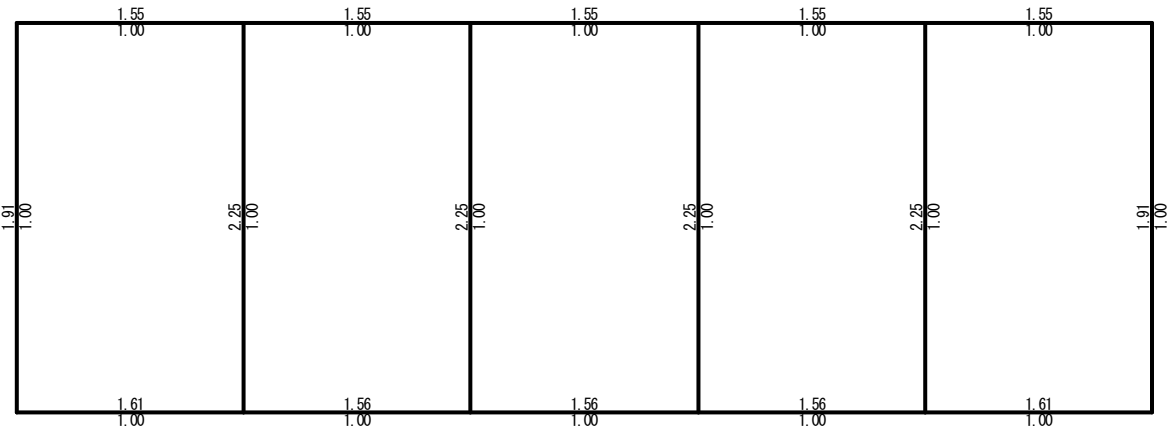

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

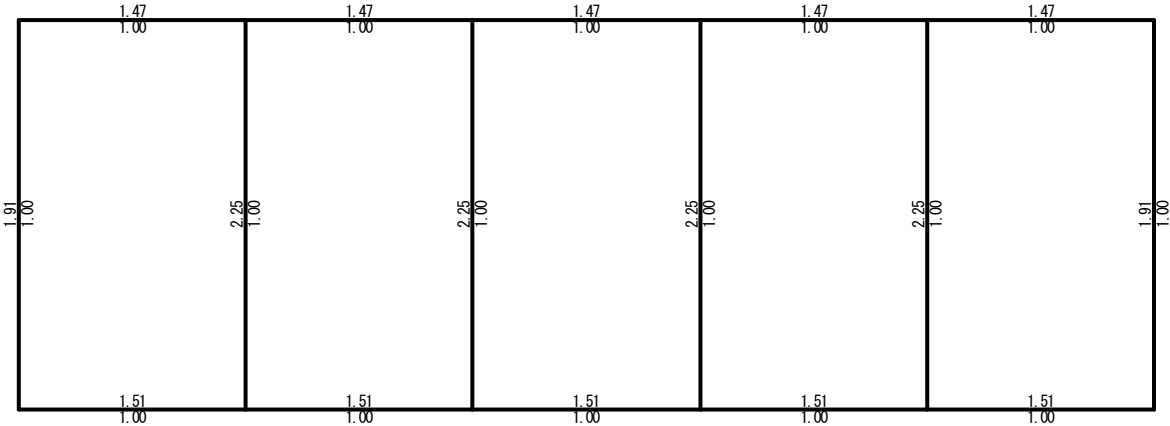

X1 X2 X3 X4 X5 X6


Y4
Y3

Y2
Y1

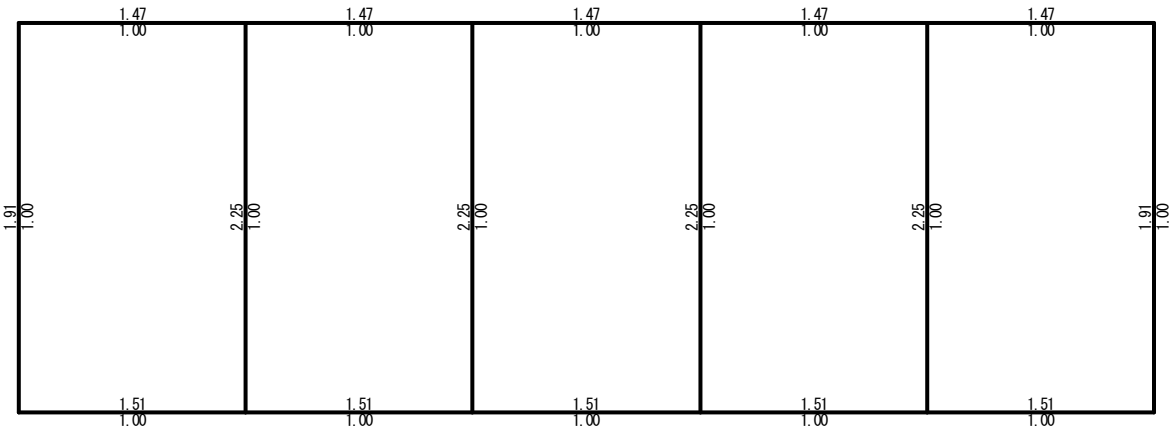

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3

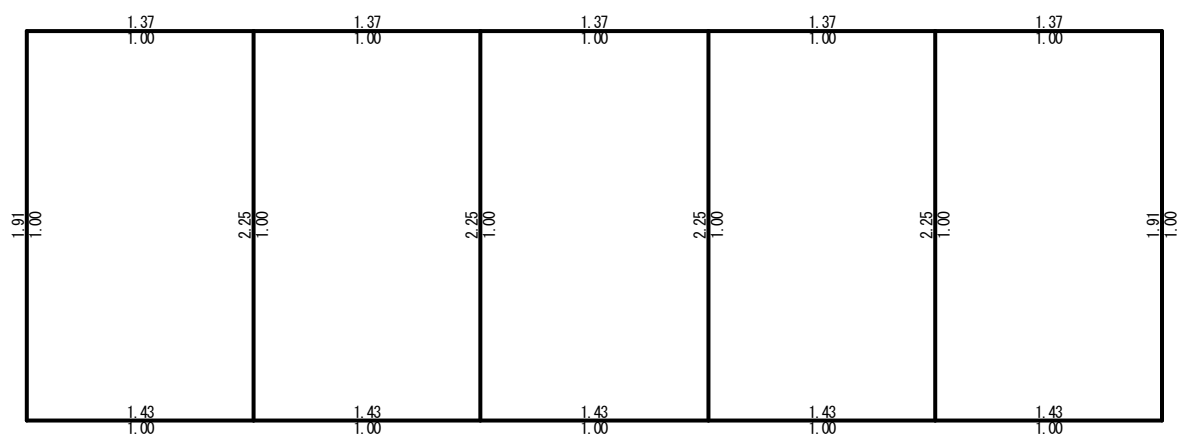


Y1

X6

9F 層 (S=1/233)

Y3

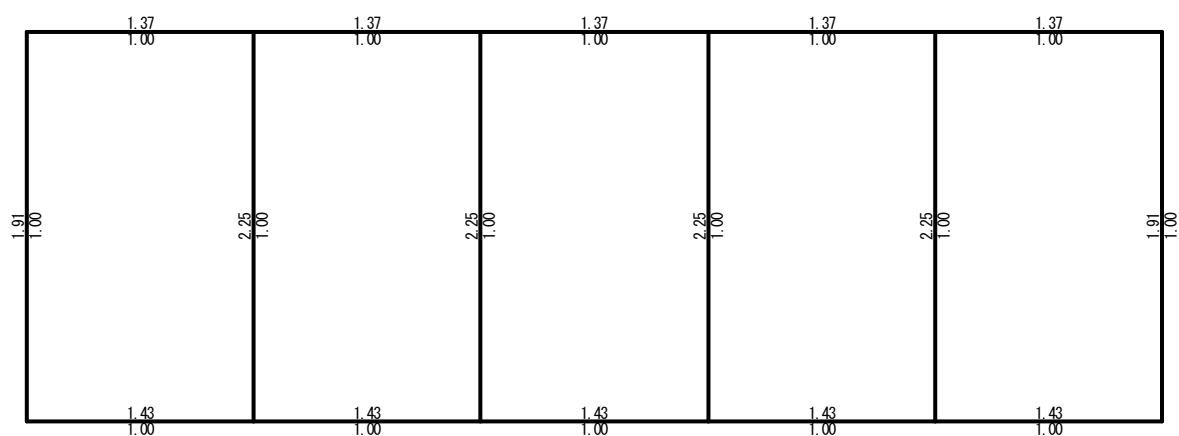


Y1

X6

8F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

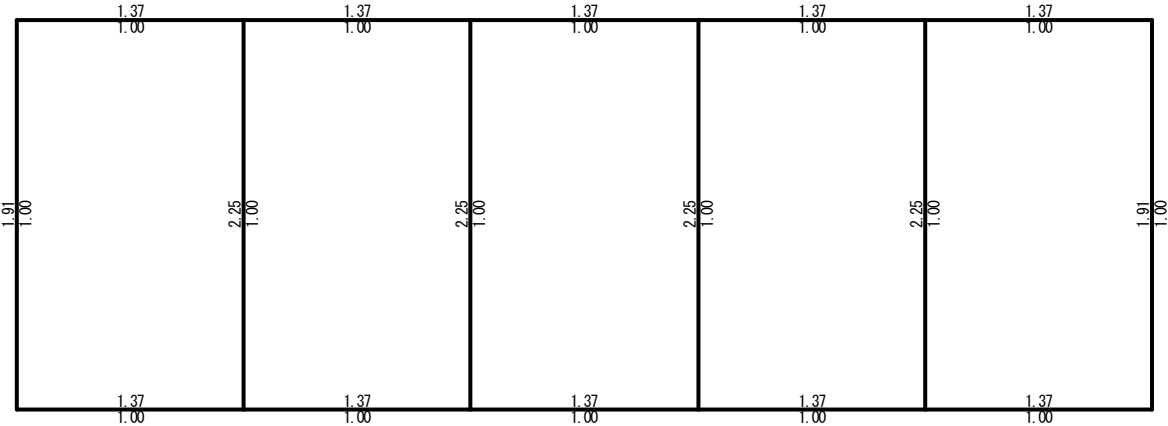

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

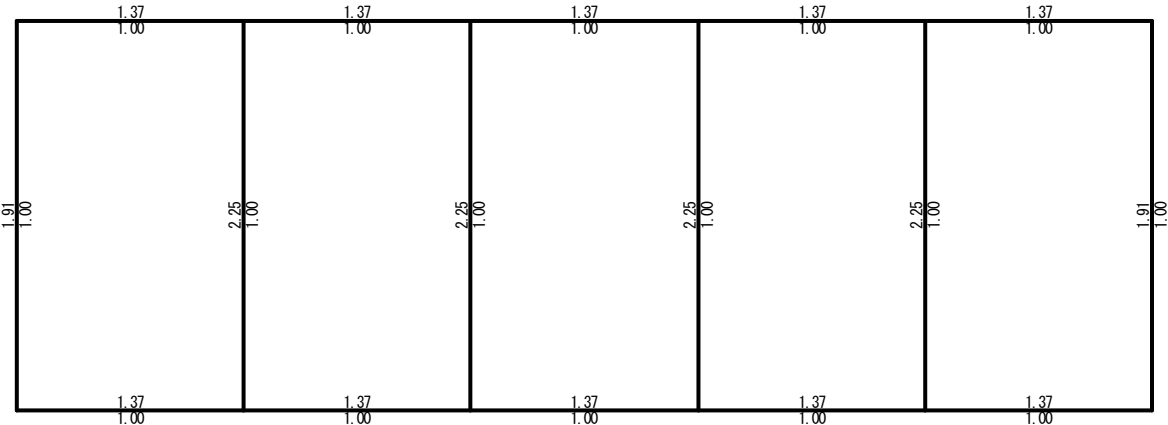

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

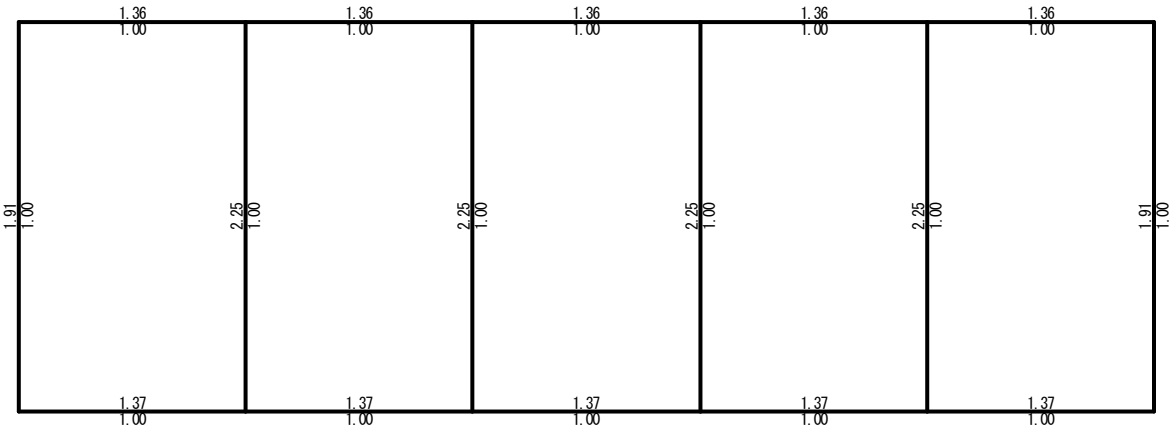

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

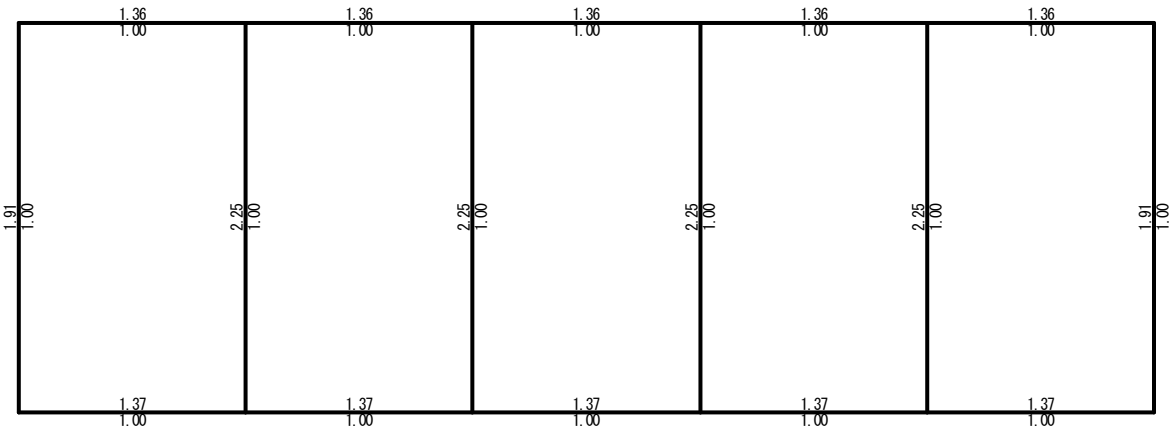

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

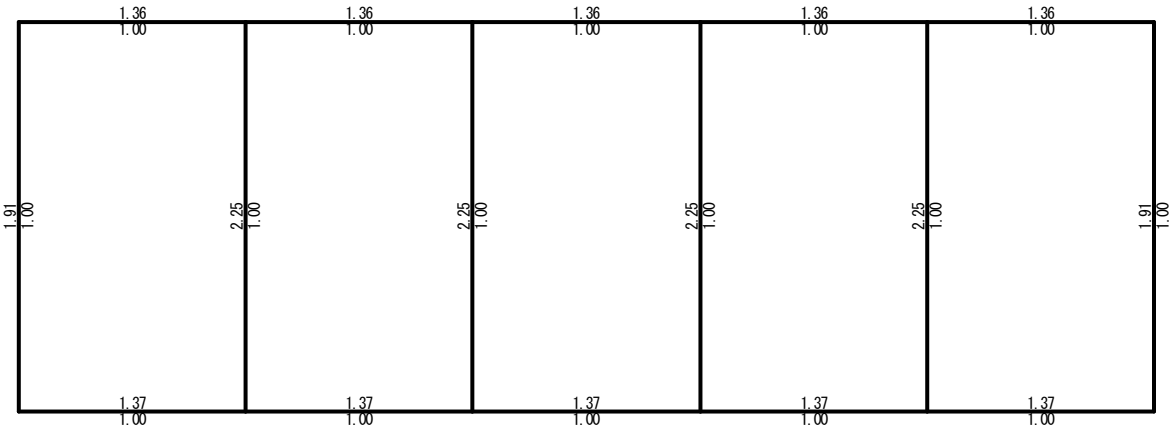


X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

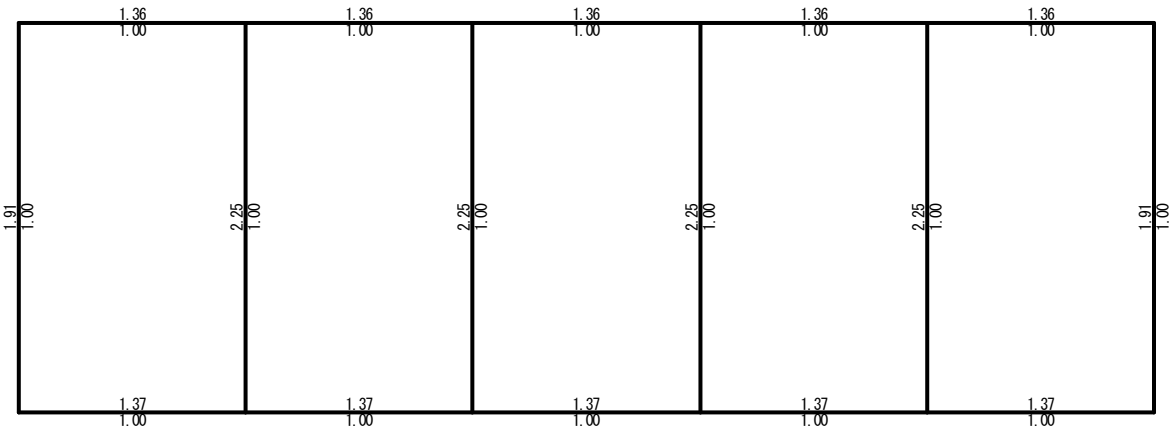

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 (S=1/233)

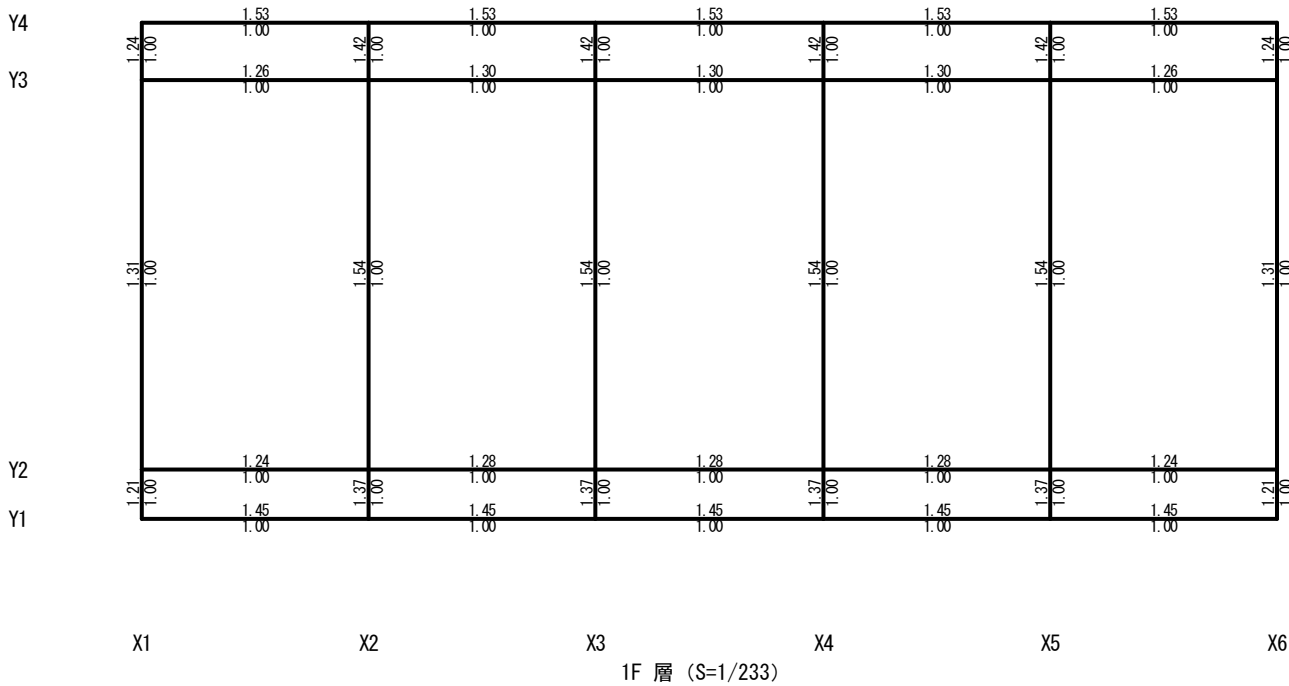

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	760.7	766.1	879.3	113.2	57268.9	0.0	0.0
Y3						4191.1	4191.1
Y2						2705.1	2705.1
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	790.0	777.9	838.3	60.4	77312.7	0.0	0.0
Y3						5156.4	5156.4
Y2						3833.3	3833.3
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	789.0	781.6	804.6	22.9	93917.9	0.0	0.0
Y3						5624.5	5624.5
Y2						4686.9	4686.9
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	789.9	783.8	813.9	30.2	108166.8	0.0	0.0
Y3						6462.0	6462.0
Y2						5217.4	5217.4
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	791.4	785.4	813.0	27.6	123827.7	0.0	0.0
Y3						7286.0	7286.0
Y2						5901.2	5901.2
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	791.4	786.4	791.8	5.4	138710.4	0.0	0.0
Y3						7485.0	7485.0
Y2						6509.7	6509.7
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	788.0	786.7	782.9	3.9	155093.2	0.0	0.0
Y3						7820.6	7820.6
Y2						7008.4	7008.4
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	789.7	787.1	808.0	20.8	174062.8	0.0	0.0
Y3						8551.7	8551.7
Y2						7044.3	7044.3
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	791.3	787.6	838.1	50.5	197481.6	0.0	0.0
Y3						9491.5	9491.5
Y2						7060.4	7060.4
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	793.0	788.3	845.6	57.3	228866.0	0.0	0.0
Y3						10422.1	10422.1
Y2						7558.6	7558.6
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	794.6	788.9	872.9	84.0	274533.6	0.0	0.0
Y3						12690.1	12690.1
Y2						8376.1	8376.1
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	797.3	789.6	856.2	66.6	312227.6	0.0	0.0
Y3						18934.0	18934.0
Y2						13239.9	13239.9
Y1						0.0	0.0

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	57268.9	7202.9	7202.9
X2						4417.7	4417.7
X3						4255.4	4255.4
X4						4255.4	4255.4
X5						4417.7	4417.7
X6						7202.9	7202.9

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	77312.7	9046.1	9046.1
X2						7663.9	7663.9
X3						7509.6	7509.6
X4						7509.6	7509.6
X5						7663.9	7663.9
X6						9046.1	9046.1

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	93917.9	10600.4	10600.4
X2						10345.2	10345.2
X3						10194.4	10194.4
X4						10194.4	10194.4
X5						10345.2	10345.2

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X6						10600.4	10600.4

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	108166.8	11937.5	11937.5
X2						12624.1	12624.1
X3						12475.9	12475.9
X4						12475.9	12475.9
X5						12624.1	12624.1
X6						11937.5	11937.5

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	123827.7	13409.2	13409.2
X2						15117.5	15117.5
X3						14969.3	14969.3
X4						14969.3	14969.3
X5						15117.5	15117.5
X6						13409.2	13409.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	138710.4	14796.1	14796.1
X2						17594.4	17594.4
X3						17449.3	17449.3
X4						17449.3	17449.3
X5						17594.4	17594.4
X6						14796.1	14796.1

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	155093.2	16336.1	16336.1
X2						20304.7	20304.7
X3						20165.0	20165.0
X4						20165.0	20165.0
X5						20304.7	20304.7
X6						16336.1	16336.1

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	174062.8	18137.2	18137.2
X2						23445.9	23445.9
X3						23314.7	23314.7
X4						23314.7	23314.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X5						23445.9	23445.9
X6						18137.2	18137.2

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	197481.6	20304.3	20304.3
X2						27476.3	27476.3
X3						27357.1	27357.1
X4						27357.1	27357.1
X5						27476.3	27476.3
X6						20304.3	20304.3

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	228866.0	23222.4	23222.4
X2						32793.8	32793.8
X3						32691.6	32691.6
X4						32691.6	32691.6
X5						32793.8	32793.8
X6						23222.4	23222.4


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	274533.6	27466.8	27466.8
X2						40429.7	40429.7
X3						40351.4	40351.4
X4						40351.4	40351.4
X5						40429.7	40429.7
X6						27466.8	27466.8


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	312227.6	30618.9	30618.9
X2						46316.1	46316.1
X3						46285.3	46285.3
X4						46285.3	46285.3
X5						46316.1	46316.1
X6						30618.9	30618.9

A-2.2 部材応力図

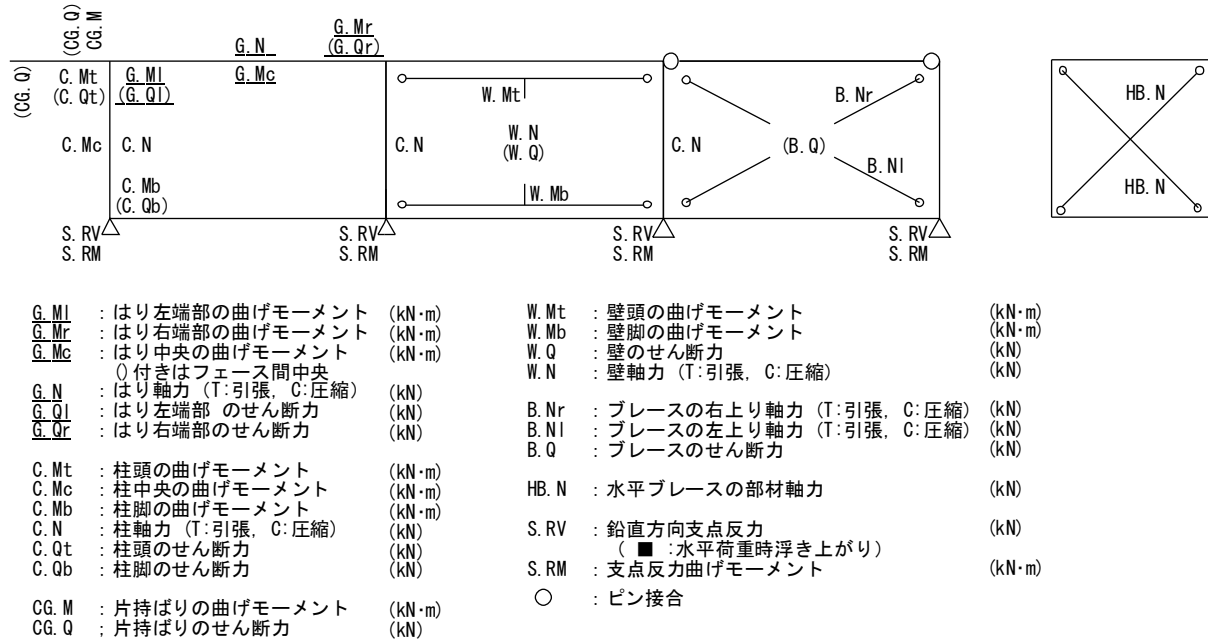

鉛直荷重（立体解析）

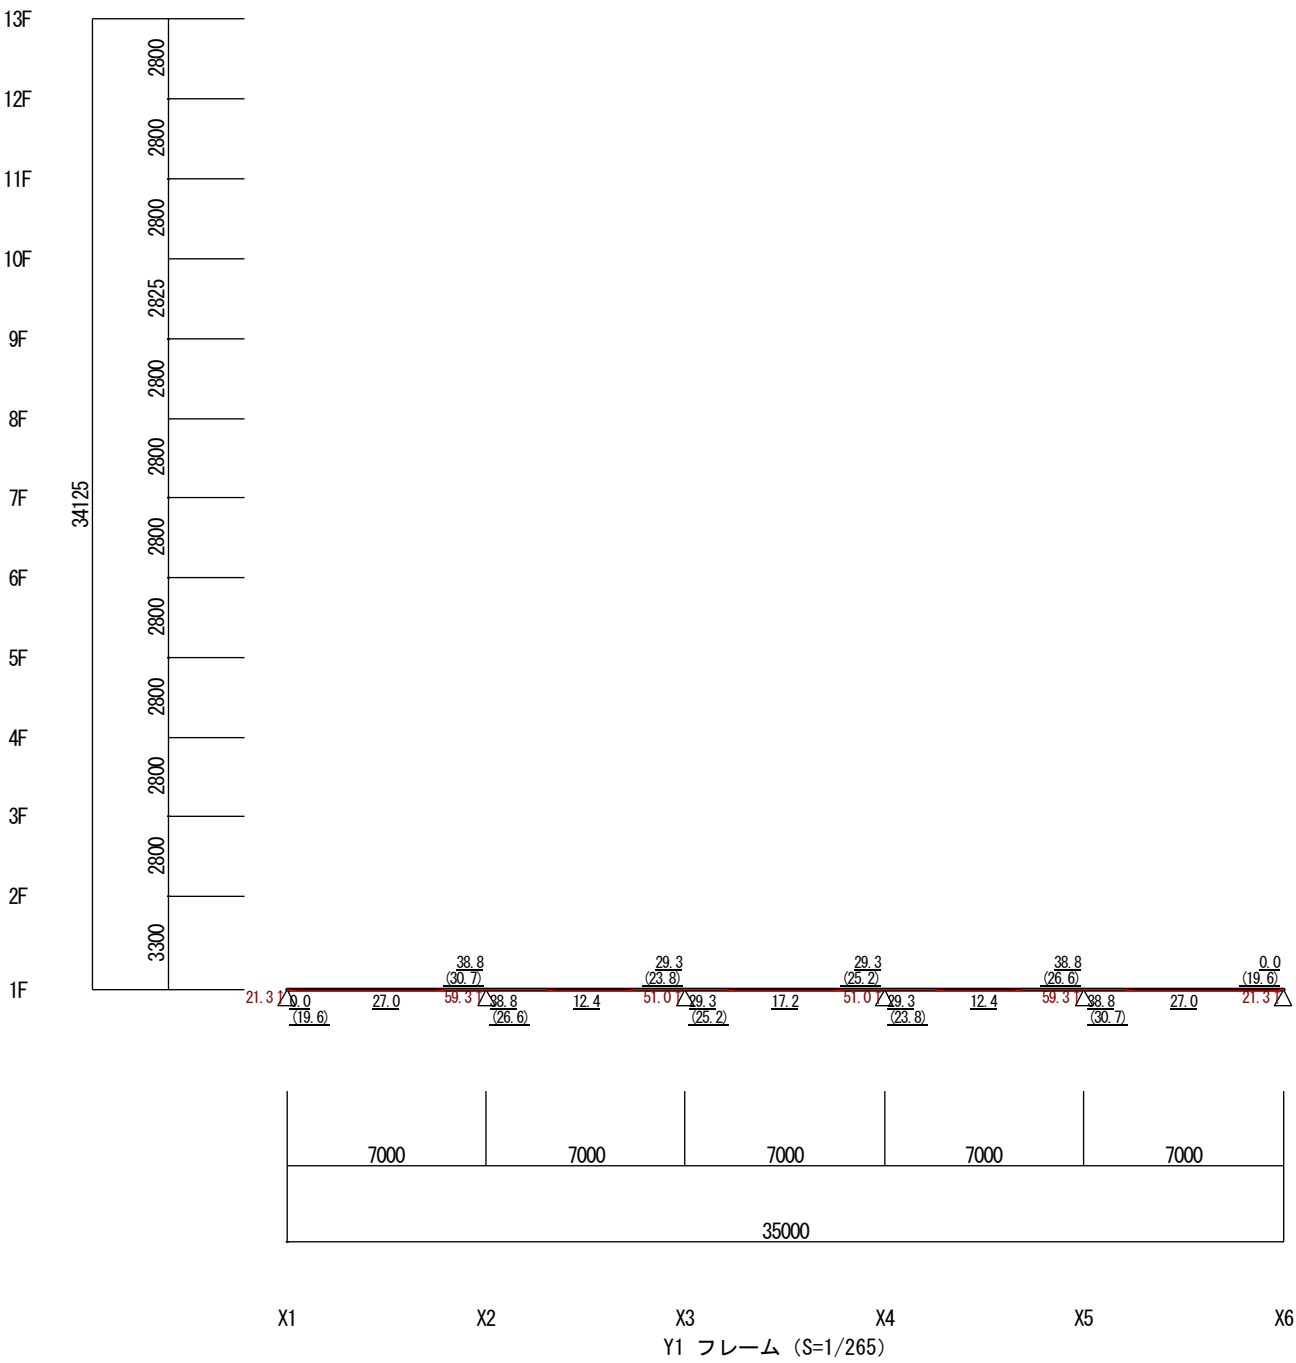

鉛直荷重 (立体解析)


					113.4 (92.5)				114.0 (93.9)				113.9 (93.9)				113.9 (93.9)				107.0 (90.7)		
13F	34125	2800	107.0 (58.6)	57.5	0.6 (0.7)	113.9 (93.9)	57.8	0.0 (0.0)	113.9 (93.9)	57.8	0.0 (0.0)	114.0 (93.9)	57.8	0.6 (0.7)	113.4 (92.5)	57.5	0.6 (0.7)	113.9 (93.9)	57.8	0.0 (0.0)	114.0 (93.9)	107.0 (58.6)	320.2C
			56.9 (58.6)		0.4 (0.7)	516.2C (76.7)	1.3	0.0 (0.0)	517.3C (78.8)	0.0	0.0 (0.0)	516.2C (76.7)	1.3	0.4 (0.7)	56.9 (58.6)		0.4 (0.7)	516.2C (76.7)	1.3	0.0 (0.0)	517.3C (78.8)	56.9 (58.6)	
12F		2800	36.5 (29.7)	48.2	1.2 (0.4)	96.3 (78.8)	49.3	0.0 (0.0)	96.4 (78.8)	49.3	0.0 (0.0)	96.5 (78.9)	49.3	1.2 (0.4)	93.8 (76.7)	48.2	1.2 (0.4)	93.8 (76.7)	49.3	0.0 (0.0)	96.5 (78.9)	36.5 (29.7)	638.9C
			46.6 (29.7)		0.0 (0.4)	101.7 (83.3)	0.0	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	0.0	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	0.0	0.0 (0.4)	101.3 (83.0)	0.0	0.0 (0.4)	101.3 (83.0)	0.0	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	46.6 (29.7)	
11F		2800	52.8 (36.4)	52.3	0.4 (0.2)	101.3 (83.0)	51.7	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	51.7	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	51.7	0.4 (0.2)	101.7 (83.3)	52.3	0.4 (0.2)	101.7 (83.3)	52.8	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	52.8 (36.4)	962.7C
			49.1 (36.4)		0.2 (0.2)	101.6 (83.2)	0.4	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	0.0	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	0.4	0.2 (0.2)	101.2 (83.0)	0.4	0.2 (0.2)	101.2 (83.0)	0.4	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	49.1 (36.4)	
10F		2825	50.9 (36.2)	52.3	0.2 (0.2)	101.2 (83.0)	51.7	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	51.7	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	51.7	0.2 (0.2)	101.6 (83.2)	52.3	0.2 (0.2)	101.6 (83.2)	50.9 (36.2)	0.0 (0.0)	101.2 (82.9)	50.9 (36.2)	1286.5C
			51.7 (36.2)		0.4 (0.2)	109.5 (90.6)	0.0	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	0.0	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	0.0	0.4 (0.2)	109.6 (90.6)	0.4	0.4 (0.2)	109.6 (90.6)	51.7 (36.2)	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	51.7 (36.2)	
9F		2800	55.1 (38.3)	56.8	0.4 (0.3)	109.6 (90.1)	55.8	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	55.8	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	55.8	0.4 (0.3)	110.4 (90.6)	56.8	0.4 (0.3)	110.4 (90.6)	55.1 (38.3)	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	55.1 (38.3)	1616.2C
			52.2 (38.3)		0.4 (0.3)	110.4 (90.6)	0.0	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	0.0	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	0.0	0.4 (0.3)	109.6 (90.6)	0.4	0.4 (0.3)	109.6 (90.6)	52.2 (38.3)	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	52.2 (38.3)	
8F		2800	54.6 (39.0)	56.8	0.5 (0.4)	109.6 (90.1)	55.8	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	55.8	0.0 (0.0)	110.4 (90.6)	56.8	0.5 (0.4)	110.4 (90.6)	56.8	0.5 (0.4)	110.4 (90.6)	54.6 (39.0)	0.0 (0.0)	109.5 (90.1)	54.6 (39.0)	1945.7C
			54.5 (39.0)		0.6 (0.4)	117.0 (96.0)	0.0	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	0.0	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	0.0	0.6 (0.4)	117.1 (96.0)	0.6	0.6 (0.4)	117.1 (96.0)	54.5 (39.0)	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	54.5 (39.0)	
7F		2800	57.4 (40.1)	60.0	0.7 (0.5)	115.6 (95.3)	58.8	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8	0.7 (0.5)	117.0 (96.0)	60.0	0.7 (0.5)	117.0 (96.0)	57.4 (40.1)	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	57.4 (40.1)	2279.5C
			55.0 (40.1)		0.0 (0.5)	117.1 (96.0)	0.0	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	0.0	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	0.0	0.0 (0.5)	117.1 (96.0)	0.0	0.0 (0.5)	117.1 (96.0)	55.0 (40.1)	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	55.0 (40.1)	
6F		2800	56.8 (39.8)	60.0	0.8 (0.6)	115.6 (95.3)	58.8	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8	0.8 (0.6)	117.1 (96.0)	60.0	0.8 (0.6)	117.1 (96.0)	56.8 (39.8)	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	56.8 (39.8)	2613.1C
			54.8 (39.8)		0.0 (0.6)	117.3 (96.1)	0.0	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	0.0	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	0.0	0.0 (0.6)	117.3 (96.1)	0.0	0.0 (0.6)	117.3 (96.1)	54.8 (39.8)	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	54.8 (39.8)	
5F	2800	56.7 (39.7)	60.0	0.9 (0.6)	115.7 (95.4)	58.8	0.0 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	58.8	0.9 (0.6)	117.3 (96.1)	60.0	0.9 (0.6)	117.3 (96.1)	56.7 (39.7)	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	56.7 (39.7)	2946.5C	
		54.8 (39.7)		0.8 (0.6)	117.6 (96.1)	0.0	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	0.0	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	0.0	0.8 (0.6)	117.6 (96.1)	0.8	0.8 (0.6)	117.6 (96.1)	54.8 (39.7)	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	54.8 (39.7)		
4F	2800	56.7 (40.0)	60.0	1.1 (1.0)	115.7 (95.3)	58.8	0.1 (0.1)	115.6 (95.2)	58.8	0.1 (0.1)	115.5 (95.2)	58.8	1.1 (1.0)	117.6 (96.1)	60.0	1.1 (1.0)	117.6 (96.1)	56.7 (40.0)	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	56.7 (40.0)	3279.6C	
		55.3 (40.0)		0.2 (1.0)	117.8 (96.2)	0.0	0.0 (0.1)	115.6 (95.2)	0.0	0.0 (0.1)	115.6 (95.2)	0.0	0.2 (1.0)	117.8 (96.2)	0.2	0.2 (1.0)	117.8 (96.2)	55.3 (40.0)	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	55.3 (40.0)		
3F	2800	55.7 (37.9)	60.0	0.5 (0.5)	115.7 (95.3)	58.8	0.1 (0.3)	115.6 (95.2)	58.8	0.1 (0.3)	115.5 (95.2)	58.8	0.5 (0.5)	117.8 (96.2)	60.0	0.5 (0.5)	117.8 (96.2)	55.7 (37.9)	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	55.7 (37.9)	3612.4C	
		50.4 (37.9)		2.0 (0.5)	118.2 (96.3)	0.0	0.0 (0.3)	115.6 (95.2)	0.0	0.0 (0.3)	115.6 (95.2)	0.0	2.0 (0.5)	118.2 (96.3)	2.0	2.0 (0.5)	118.2 (96.3)	50.4 (37.9)	0.0 (0.0)	115.5 (95.2)	50.4 (37.9)		
2F	3300	60.6 (42.4)	59.7	5.0 (6.7)	115.3 (95.2)	58.9	0.8 (1.4)	115.6 (95.2)	58.8	0.8 (1.4)	115.6 (95.3)	58.9	5.0 (6.7)	118.2 (96.3)	59.7	5.0 (6.7)	118.2 (96.3)	60.6 (42.4)	0.0 (0.0)	115.3 (95.2)	60.6 (42.4)	3953.3C	
		79.4 (42.4)		6.2 (6.7)	6127.6C (194.5)	0.0	1.5 (1.4)	6123.4C (146.0)	0.0	1.5 (1.4)	6123.4C (146.0)	0.0	6.2 (6.7)	6127.6C (194.5)	6.2	6.2 (6.7)	6127.6C (194.5)	79.4 (42.4)	0.0 (0.0)	115.3 (95.2)	79.4 (42.4)		
1F																							

7000	7000	7000	7000	7000
35000				



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

[illegible]

鉛直荷重 (立体解析)

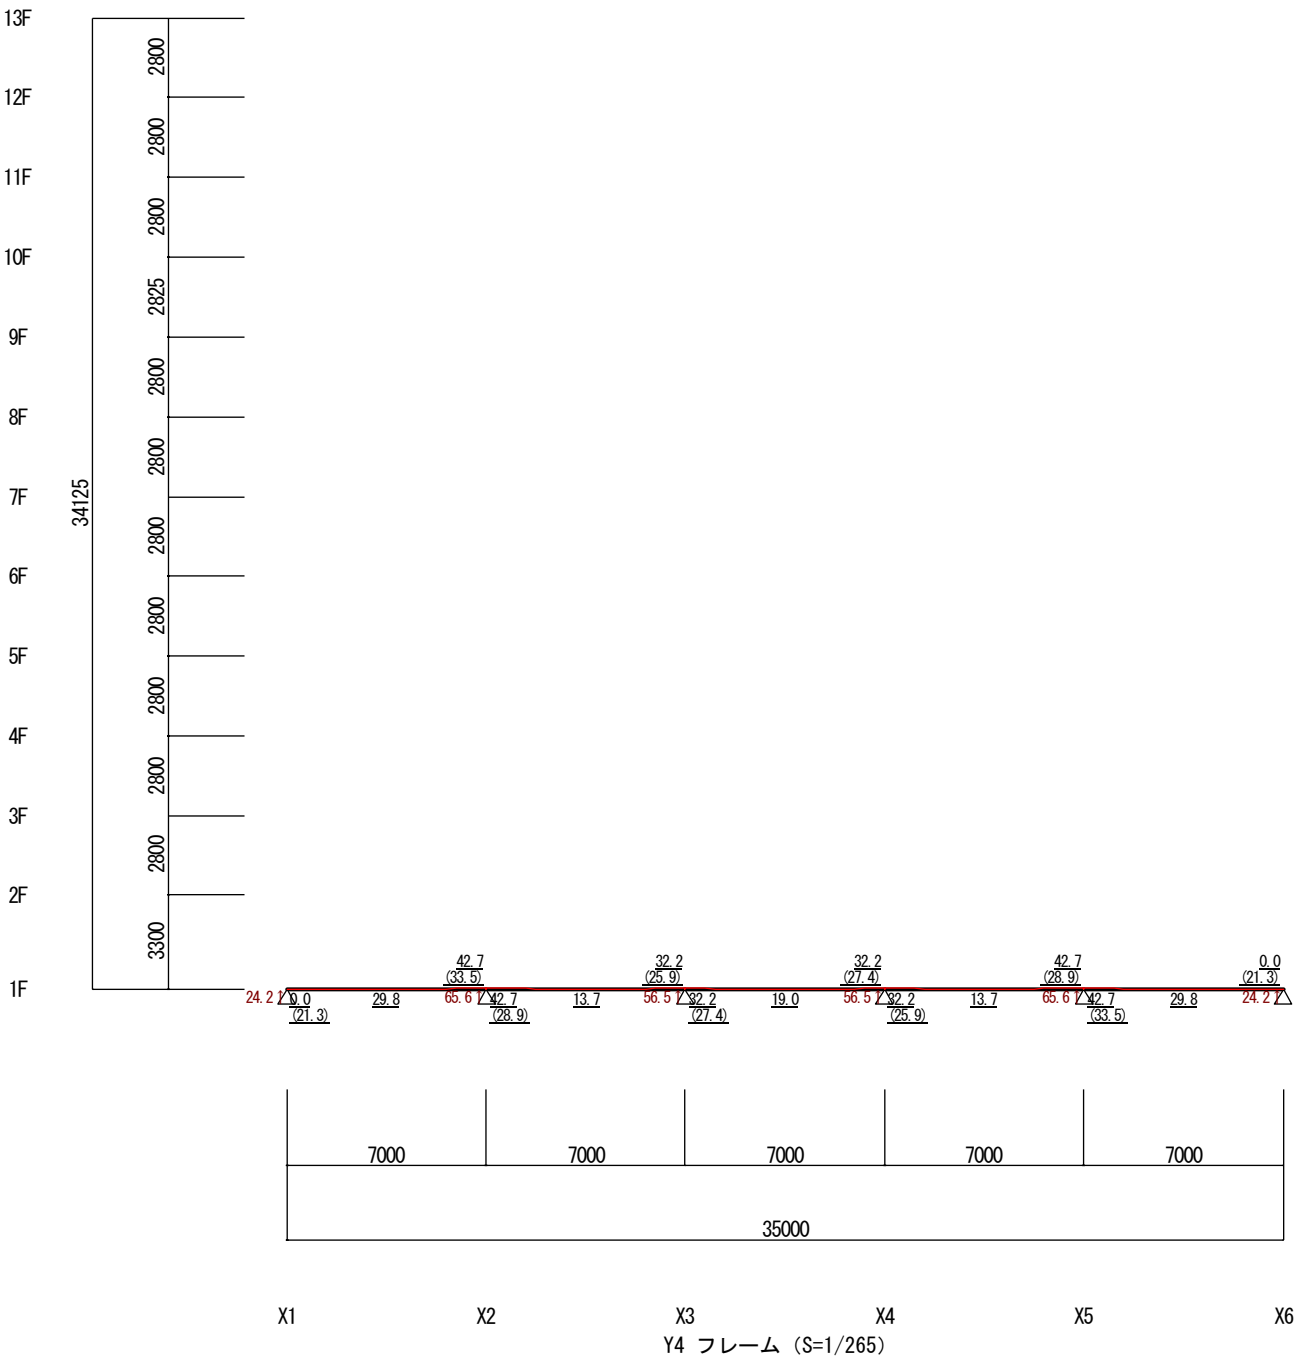



鉛直荷重（立体解析）

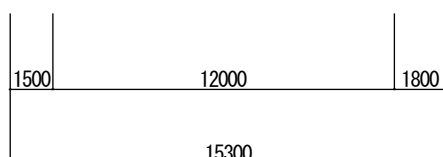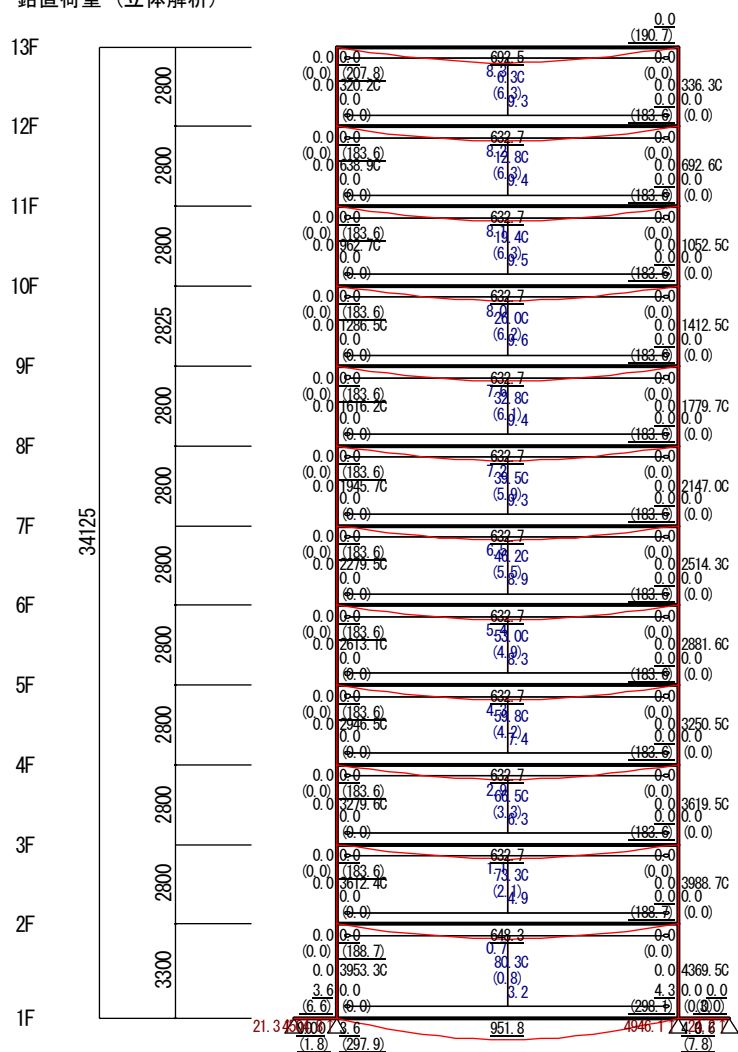

Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)



鉛直荷重 (立体解析)

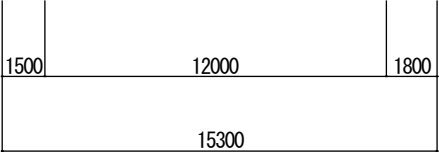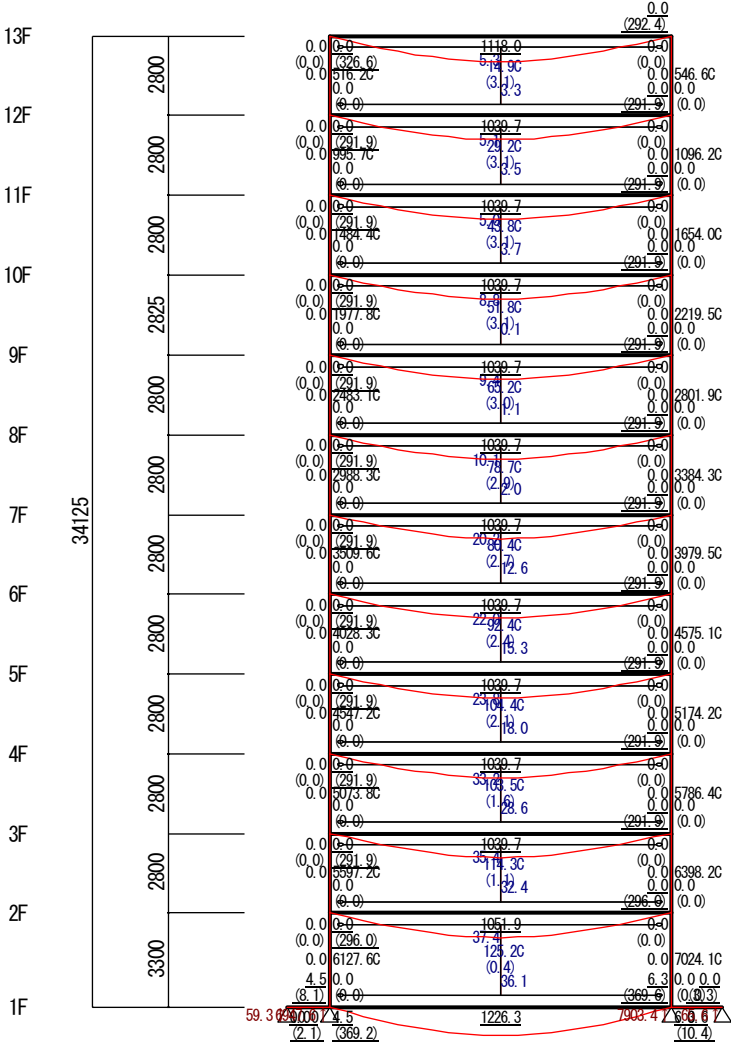

Y1 Y2 Y3 Y4

X2 フレーム (S=1/265)


鉛直荷重（立体解析）

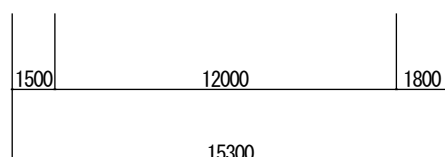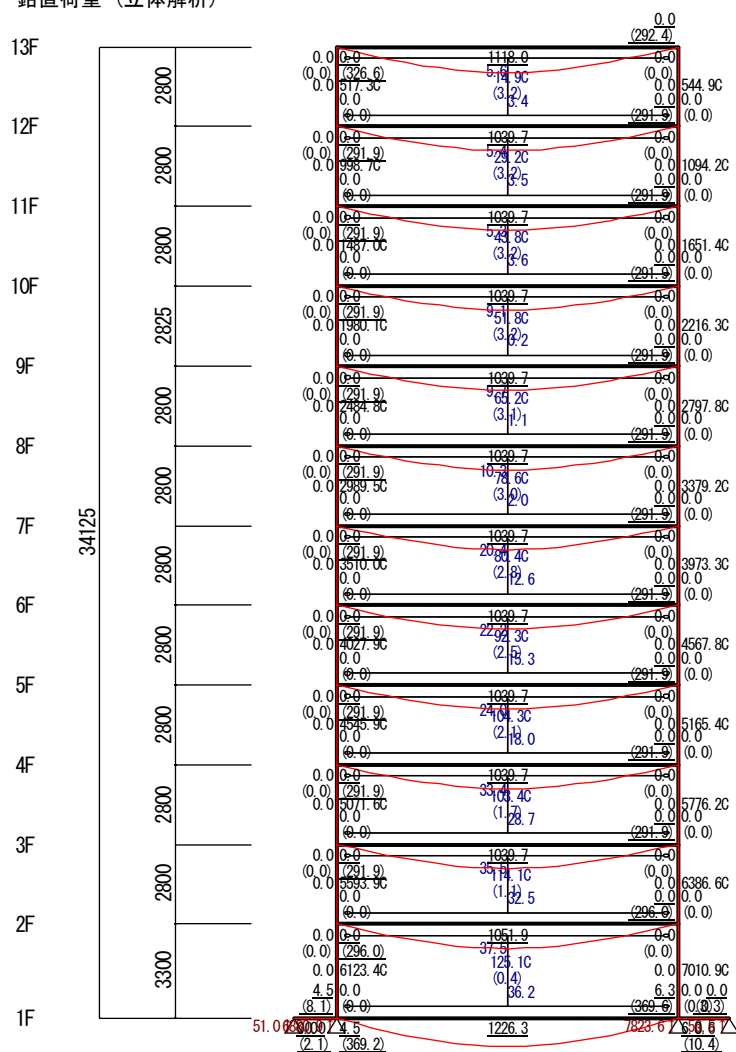

Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/265)


鉛直荷重 (立体解析)

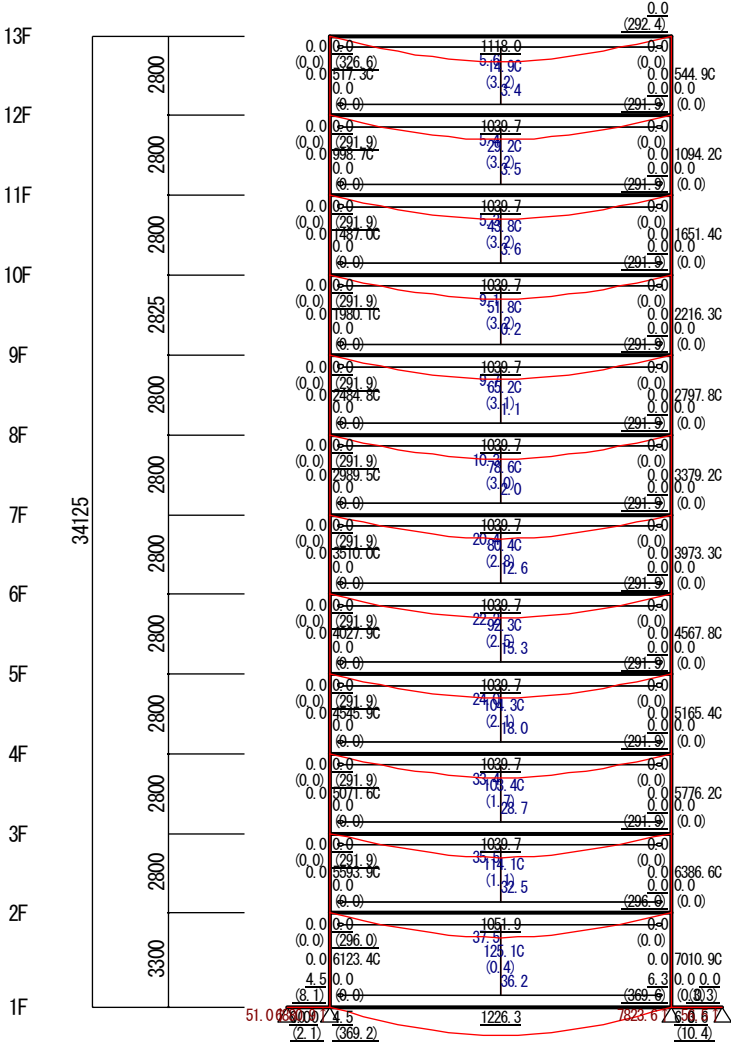

Y1 Y2 Y3 Y4



X4 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重（立体解析）

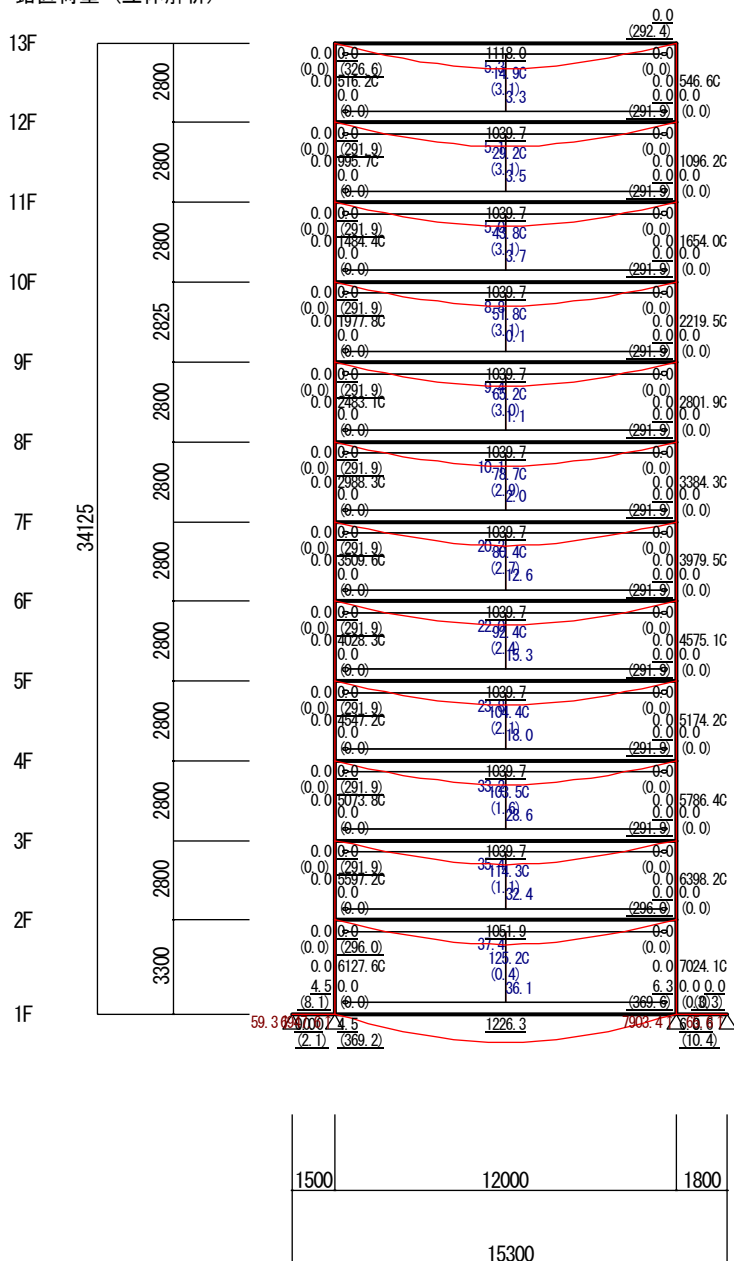


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

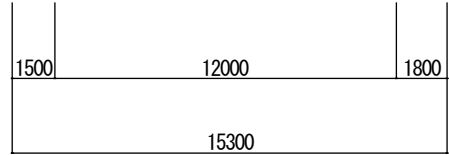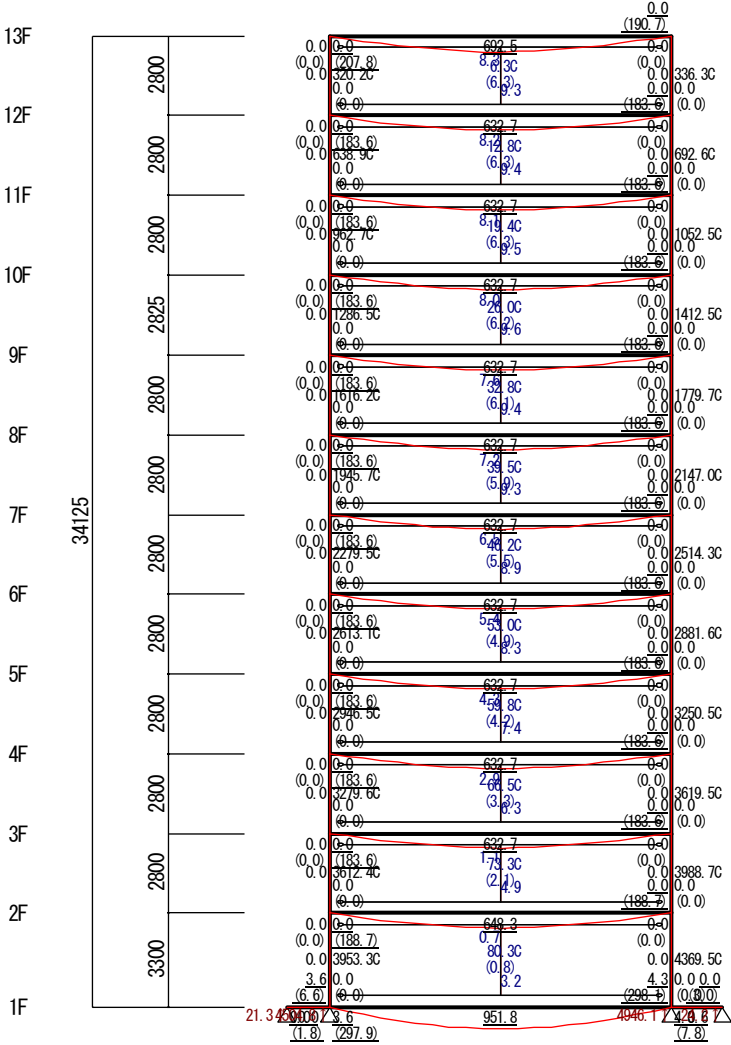

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

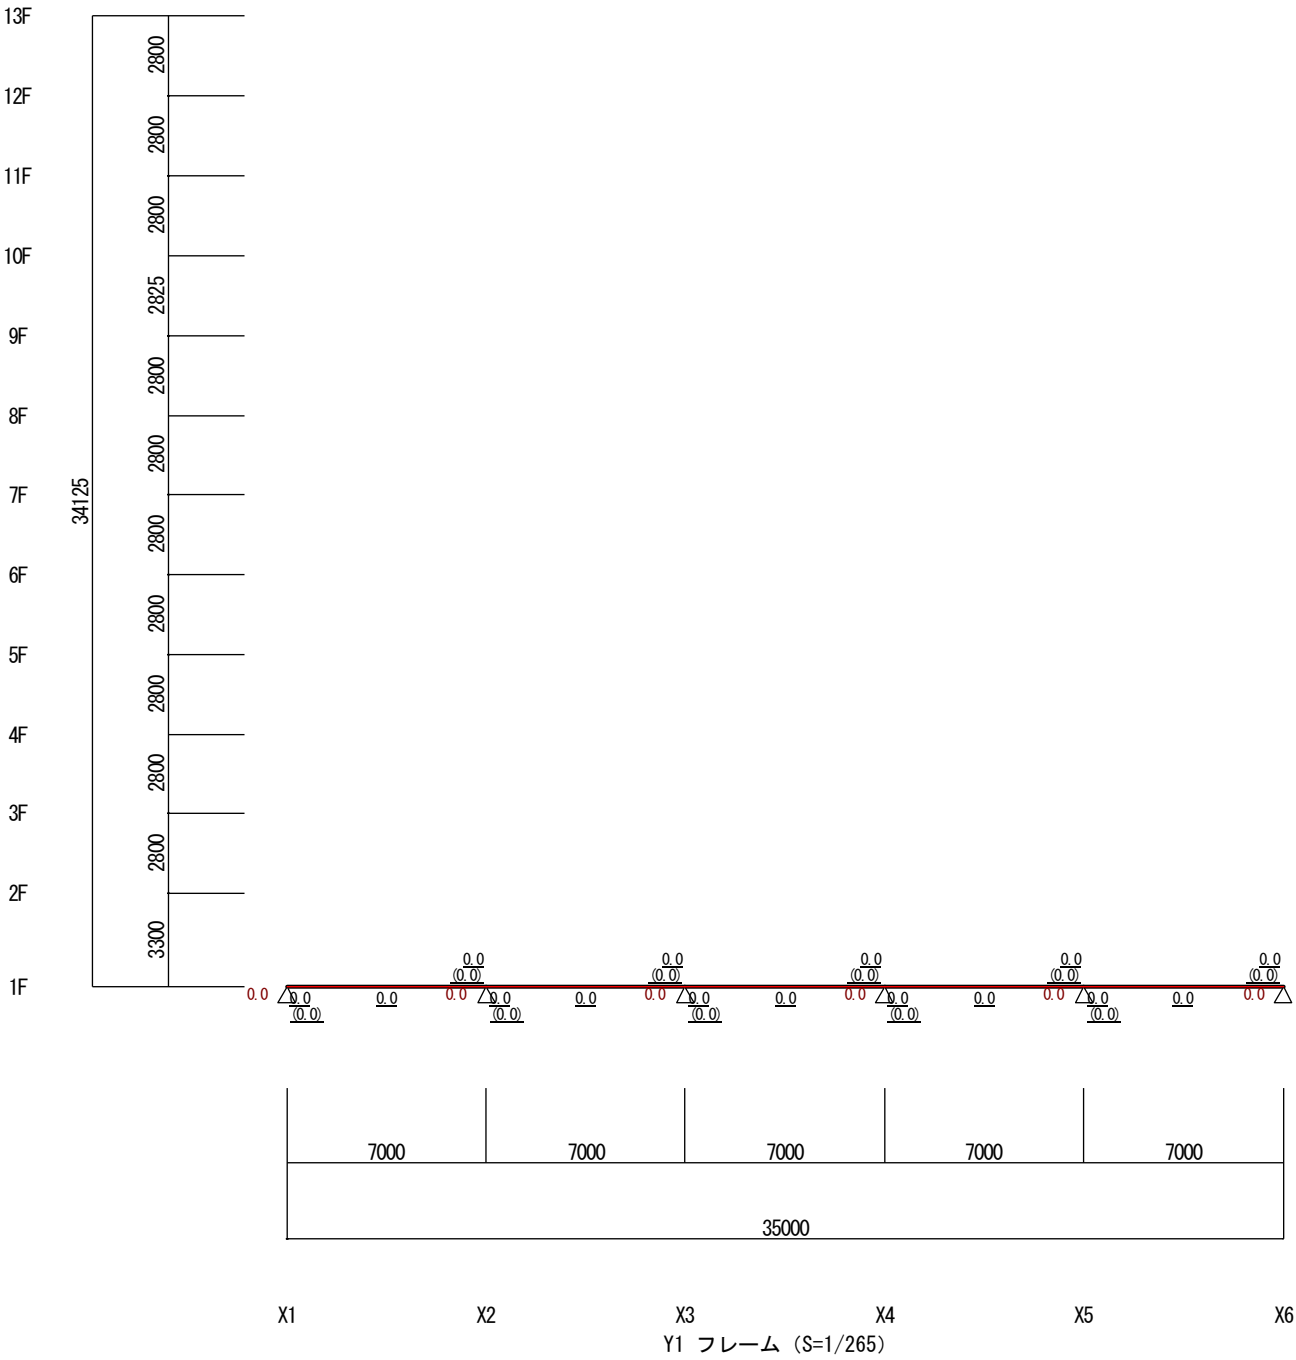

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

					254.8 (74.2)				302.2 (86.5)				301.7 (86.2)				303.4 (86.5)				264.8 (74.2)											
13F	34125	2800	264.8 (22.6)	264.8 (74.2)	5.0	558.2 (237.1)	303.4 (86.5)	0.6	603.9 (266.7)	301.7 (86.2)	0.0	603.9 (266.7)	302.2 (86.5)	0.6	558.2 (237.1)	254.8 (74.2)	5.0	264.8 (22.6)			264.8 (22.6)											
12F			2800	536.8 (192.2)	335.4 (95.2)	2.2	623.2 (267.8)	397.7 (135.6)	0.4	651.1 (243.9)	397.0 (135.4)	0.0	651.1 (243.9)	396.9 (135.5)	0.4	623.2 (267.8)	331.1 (95.2)	2.2	536.8 (192.2)	29.3C (22.6)		536.8 (192.2)	64.9C (22.6)									
11F				2800	605.5 (286.9)	606.7 (171.2)	7.6	853.9 (349.6)	624.2 (193.6)	0.2	868.5 (313.7)	624.7 (193.8)	0.0	868.5 (313.7)	623.7 (193.8)	0.2	853.9 (349.6)	591.5 (171.2)	7.6	605.5 (286.9)	142.9C (197.7)		605.5 (286.9)	142.9C (197.7)								
10F					2800	487.9 (312.6)	685.6 (194.0)	6.7	848.1 (286.9)	706.2 (194.0)	0.3	866.1 (201.7)	706.3 (201.8)	0.0	866.1 (201.7)	705.6 (201.7)	0.3	848.1 (286.9)	672.2 (194.0)	6.7	487.9 (312.6)	232.4C (312.6)		487.9 (312.6)	232.4C (312.6)							
9F						2825	609.5 (344.9)	1004.8 (282.9)	14.7	1117.0 (126.7)	1009.5 (109.2)	0.4	1133.8 (344.9)	1009.7 (109.2)	0.0	1133.8 (344.9)	1008.8 (109.2)	0.4	1117.0 (126.7)	975.4 (178.1)	14.7	609.5 (344.9)	362.4C (344.9)		609.5 (344.9)	362.4C (344.9)						
8F							2800	716.3 (442.6)	1072.5 (302.3)	14.6	1219.0 (442.6)	1074.3 (306.8)	0.4	1233.7 (306.8)	1074.4 (307.0)	0.0	1233.7 (306.8)	1073.6 (306.8)	0.4	1219.0 (442.6)	1043.3 (302.3)	14.6	716.3 (442.6)	504.0C (442.6)		716.3 (442.6)	504.0C (442.6)					
7F								2800	750.5 (471.9)	1273.4 (358.4)	19.0	1405.1 (471.9)	1259.3 (359.7)	0.3	1416.7 (471.9)	1259.6 (359.9)	0.0	1416.7 (471.9)	1258.7 (359.7)	0.3	1405.1 (471.9)	1235.4 (358.4)	19.0	750.5 (471.9)	680.7C (471.9)		750.5 (471.9)	680.7C (471.9)				
6F									2800	760.2 (504.2)	1331.0 (375.1)	18.1	1395.3 (504.2)	1313.8 (375.3)	0.2	1403.8 (381.3)	1314.0 (375.4)	0.0	1403.8 (381.3)	1313.3 (375.3)	0.2	1395.3 (504.2)	1294.7 (375.1)	18.1	760.2 (504.2)	862.9C (504.2)		760.2 (504.2)	862.9C (504.2)			
5F										2800	712.0 (517.9)	1363.7 (384.2)	18.9	1365.7 (517.9)	1334.0 (381.1)	0.1	1369.1 (517.9)	1334.6 (381.3)	0.0	1369.1 (517.9)	1333.8 (381.1)	0.1	1365.7 (517.9)	1325.8 (384.2)	18.9	712.0 (517.9)	1031.6C (517.9)		712.0 (517.9)	1031.6C (517.9)		
4F											2800	624.1 (539.1)	1362.1 (384.2)	17.6	1320.8 (539.1)	1327.7 (379.3)	0.1	1319.2 (539.1)	1328.1 (379.5)	0.0	1319.2 (539.1)	1327.6 (379.3)	0.1	1320.8 (539.1)	1327.0 (384.2)	17.6	624.1 (539.1)	1193.1C (539.1)		624.1 (539.1)	1193.1C (539.1)	
3F												2800	405.1 (596.2)	1290.5 (337.8)	15.8	1022.7 (596.2)	1252.0 (357.8)	0.3	1027.1 (596.2)	1253.8 (358.2)	0.0	1027.1 (596.2)	1252.6 (357.8)	0.3	1022.7 (596.2)	1258.8 (364.2)	15.8	405.1 (596.2)	1337.6C (596.2)		405.1 (596.2)	1337.6C (596.2)
2F													3300	186.4 (745.5)	1049.9 (296.6)	11.8	388.0 (1013.9)	1011.0 (288.5)	1.2	328.2 (927.0)	1005.3 (287.2)	0.0	328.2 (927.0)	1008.5 (288.5)	1.2	388.0 (1013.9)	1026.3 (296.6)	11.8	186.4 (745.5)	1440.5C (745.5)		186.4 (745.5)
1F	3760.5 (650.3)	2646.6 (650.3)												1905.8 (650.3)	2646.6 (650.3)	2957.9 (1013.9)	2646.6 (650.3)	370.4	521.7 (331.8)	1052.1 (331.8)	109.2	3.6 (417.3)	1460.4 (417.3)	0.0	3.6 (417.3)	1270.5 (331.8)	109.2	521.7 (331.8)	1905.8 (650.3)	370.4	3760.5 (650.3)	2646.6 (650.3)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		396.3 (115.6)		429.1 (122.8)		429.6 (122.7)		430.1 (122.8)		412.9 (115.6)									
13F	34125	2800	412.9 (57.8)	412.9 (115.6)	8.3	826.4 (362.4)	430.1 (122.8)	0.5	858.7 (382.8)	429.6 (122.7)	0.0	858.7 (382.8)	429.1 (122.8)	0.5	826.4 (362.4)	396.3 (115.6)	8.3	412.9 (57.8)	
12F			2800	68.41 251.1 (57.8)	514.8 (148.2)		319.9 (87.9)	188.2 (52.2)		561.2 (160.4)	213.2 (59.2)		561.2 (160.6)	213.2 (59.2)		514.8 (148.2)	188.2 (52.2)		251.1 (57.8)
				522.9 (148.2)	4.1	888.4 (468.4)	561.8 (160.4)	0.3	910.2 (483.9)	562.2 (160.6)	0.0	910.2 (483.9)	561.2 (160.4)	0.3	888.4 (468.4)	514.8 (148.2)	4.1	522.9 (148.2)	
11F		2800	410.5 (259.6)	396.21 (259.6)		705.2 (203.7)	423.2 (468.4)		747.8 (213.7)	444.8 (483.9)		747.8 (213.9)	444.8 (483.9)		705.2 (203.7)	423.2 (468.4)		410.5 (259.6)	
			768.1 (350.0)	721.1 (203.7)	8.0	1030.4 (581.8)	748.4 (213.7)	0.3	1051.8 (596.8)	748.8 (213.9)	0.0	1051.8 (596.8)	747.8 (213.7)	0.3	1030.4 (581.8)	705.2 (203.7)	8.0	768.1 (350.0)	
10F		2800	278.0 (350.0)	512.0 (350.0)		802.2 (231.1)	598.5 (581.8)		847.0 (242.1)	619.4 (596.8)		847.0 (242.3)	619.4 (596.8)		802.2 (231.1)	598.5 (581.8)		278.0 (350.0)	
			603.2 (379.2)	815.8 (231.1)	6.8	1051.3 (746.5)	847.7 (242.1)	0.3	1075.6 (764.0)	848.0 (242.3)	0.0	1075.6 (764.0)	847.0 (242.1)	0.3	1051.3 (746.5)	802.2 (231.1)	6.8	603.2 (379.2)	
9F		2825	68.1 (399.5)	399.51 (399.2)		52.61 (343.8)	58.5 (343.8)		11.91 (354.2)	3.4 (354.2)		11.91 (354.4)	3.4 (354.4)		52.61 (343.8)	58.5 (343.8)		68.1 (399.5)	
			467.6 (379.2)	1188.9 (343.8)	14.5	1371.5 (882.6)	1240.3 (354.2)	0.5	1396.8 (899.8)	1240.3 (354.4)	0.0	1396.8 (899.8)	1239.1 (354.2)	0.5	1371.5 (882.6)	1188.9 (343.8)	14.5	467.6 (379.2)	
8F		2800	187.1 (416.6)	750.3 (243.8)		88.5 (385.9)	385.9 (243.8)		131.2 (374.8)	112.2 (374.8)		131.2 (375.0)	112.2 (374.8)		88.5 (385.9)	385.9 (243.8)		187.1 (416.6)	
			880.8 (512.4)	1296.9 (366.2)	15.1	1479.2 (936.0)	1312.1 (374.8)	0.4	1501.2 (951.2)	1312.4 (375.0)	0.0	1501.2 (951.2)	1311.2 (374.8)	0.4	1479.2 (936.0)	1266.7 (366.2)	15.1	880.8 (512.4)	
7F		2800	163.4 (512.4)	789.81 (512.4)		168.8 (512.4)	168.8 (512.4)		18.21 (400.6)	18.21 (400.6)		18.21 (400.7)	18.21 (400.6)		168.8 (512.4)	168.8 (512.4)		163.4 (512.4)	
	829.0 (506.8)		1383.1 (391.4)	13.1	1617.7 (1042.0)	1402.4 (400.6)	0.4	1642.0 (1058.7)	1402.6 (400.7)	0.0	1642.0 (1058.7)	1401.6 (400.6)	0.4	1617.7 (1042.0)	1356.9 (391.4)	13.1	829.0 (506.8)		
6F	2800	119.9 (506.8)	995.11 (506.8)		159.0 (411.3)	159.0 (411.3)		21.21 (420.4)	21.21 (420.4)		21.21 (420.5)	21.21 (420.4)		159.0 (411.3)	159.0 (411.3)		119.9 (506.8)		
		860.6 (599.0)	1450.5 (411.3)	11.1	1600.4 (1160.3)	1471.8 (420.4)	0.4	1620.7 (1173.2)	1471.9 (420.5)	0.0	1620.7 (1173.2)	1471.1 (420.4)	0.4	1600.4 (1160.3)	1428.3 (411.3)	11.1	860.6 (599.0)		
5F	2800	22.0 (599.0)	1213.81 (599.0)		24.0 (502.2)	24.0 (502.2)		23.81 (505.8)	23.81 (505.8)		23.81 (506.0)	23.81 (505.8)		24.0 (502.2)	24.0 (502.2)		22.0 (599.0)		
		959.0 (689.5)	1775.5 (502.2)	17.7	1862.4 (1284.6)	1770.7 (505.8)	0.3	1877.2 (1294.8)	1771.2 (506.0)	0.0	1877.2 (1294.8)	1770.2 (505.8)	0.3	1862.4 (1284.6)	1740.2 (502.2)	17.7	959.0 (689.5)		
4F	2800	6.3 (689.5)	819.11 (689.5)		175.0 (505.5)	175.0 (505.5)		6.3 (508.7)	6.3 (508.8)		6.3 (508.7)	6.3 (508.7)		175.0 (505.5)	175.0 (505.5)		6.3 (689.5)		
		811.8 (707.3)	1783.3 (505.5)	14.2	1801.1 (1385.1)	1780.7 (508.7)	0.3	1812.6 (1389.0)	1780.8 (508.8)	0.0	1812.6 (1389.0)	1780.2 (508.7)	0.3	1801.1 (1385.1)	1755.0 (505.5)	14.2	811.8 (707.3)		
3F	2800	178.9 (707.3)	1188.11 (707.3)		167.4 (481.6)	167.4 (481.6)		138.9 (483.6)	138.9 (483.6)		138.9 (483.9)	138.9 (483.6)		1188.11 (707.3)	1188.11 (707.3)		178.9 (707.3)		
		527.9 (847.6)	1696.6 (461.6)	11.0	1289.8 (1444.9)	1692.4 (483.6)	0.1	1309.8 (1479.0)	1693.8 (483.9)	0.0	1309.8 (1479.0)	1692.6 (483.6)	0.1	1289.8 (1444.9)	1674.6 (461.6)	11.0	527.9 (847.6)		
2F	3300	658.8 (2083.7)	1845.5 (847.6)	10.8	250.2 (1509.6)	1501.0 (428.3)	1.9	157.9 (1355.3)	1492.2 (426.3)	0.0	157.9 (1355.3)	1491.1 (428.3)	1.9	250.2 (1509.6)	1505.3 (433.2)	10.8	658.8 (2083.7)		
		318.6 (942.0)	1526.8 (433.2)		2240.6 (228.21)	2240.6 (228.21)		2078.4 (61.57)	2078.4 (61.57)		2078.4 (61.57)	2078.4 (61.57)		2240.6 (228.21)	2240.6 (228.21)		318.6 (942.0)		
1F			3427.3 (942.0)		2920.3 (942.0)	4731.5 (1509.6)		2048.9 (551.4)	4314.7 (1355.3)		2048.9 (551.4)	4314.7 (1355.3)		1811.2 (551.4)	4731.5 (1509.6)				
		5213.0 (906.8)	3427.3 (906.8)	253.5	38.4 (551.4)	1811.2 (551.4)	118.7	178.1 (551.4)	2266.2 (647.5)	0.0	178.1 (551.4)	2048.5 (651.4)	118.7	38.4 (551.4)	2220.3 (906.8)	253.5	5213.0 (906.8)		

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

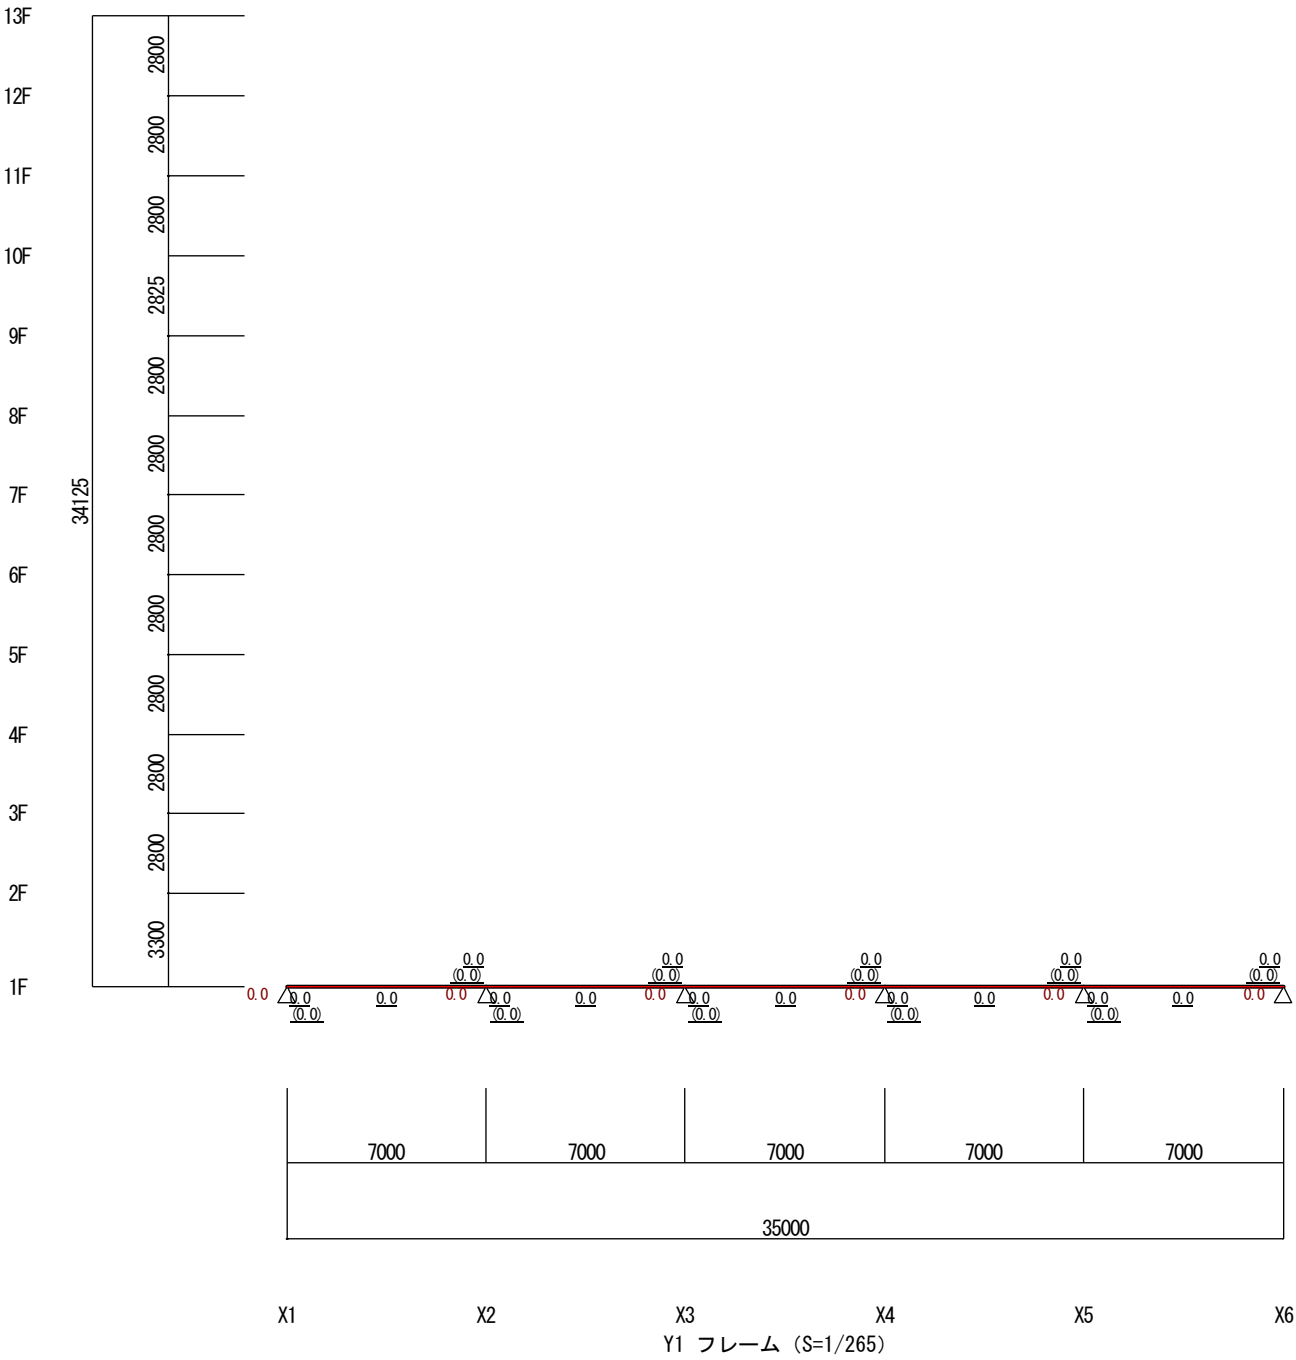

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

34125	13F	2800	264.8 (22.6)	264.8 (74.2)	5.0	558.2 (237.1)	303.4 (86.5)	0.6	603.9 (266.7)	301.7 (86.2)	0.0	603.9 (266.7)	302.2 (86.5)	0.6	558.2 (237.1)	254.8 (74.2)	5.0	264.8 (22.6)																							
			12F	2800	536.8 (192.2)	335.4 (95.2)	2.2	623.2 (351.8)	397.7 (113.5)	0.4	651.1 (368.2)	397.0 (113.4)	0.0	651.1 (368.2)	396.9 (113.5)	0.4	623.2 (351.8)	331.1 (95.2)	2.2	536.8 (192.2)																					
					11F	2800	605.5 (286.9)	606.7 (171.2)	7.6	853.9 (494.3)	624.2 (178.3)	0.2	868.5 (505.1)	624.7 (178.5)	0.0	868.5 (505.1)	623.7 (178.3)	0.2	853.9 (494.3)	591.5 (171.2)	7.6	605.5 (286.9)																			
							10F	2825	487.9 (312.6)	685.6 (194.0)	6.7	848.1 (607.4)	706.2 (201.7)	0.3	866.1 (619.7)	706.3 (201.8)	0.0	866.1 (619.7)	705.6 (201.7)	0.3	848.1 (607.4)	672.2 (194.0)	6.7	487.9 (312.6)																	
									9F	2800	609.5 (344.9)	1004.8 (282.9)	14.7	1117.0 (719.8)	1009.5 (288.3)	0.4	1133.8 (731.5)	1009.7 (288.5)	0.0	1133.8 (731.5)	1008.8 (288.3)	0.4	1117.0 (719.8)	975.4 (282.9)	14.7	609.5 (344.9)															
											8F	2800	716.3 (442.6)	1072.5 (302.3)	14.6	1219.0 (824.5)	1074.3 (306.8)	0.4	1233.7 (834.1)	1074.4 (307.0)	0.0	1233.7 (834.1)	1073.6 (306.8)	0.4	1219.0 (824.5)	1043.3 (302.3)	14.6	716.3 (442.6)													
													7F	2800	750.5 (471.9)	1273.4 (358.4)	19.0	1405.1 (935.1)	1259.3 (359.7)	0.3	1416.7 (942.9)	1259.6 (359.9)	0.0	1416.7 (942.9)	1258.7 (359.7)	0.3	1405.1 (935.1)	1235.4 (358.4)	19.0	750.5 (471.9)											
															6F	2800	760.2 (504.2)	1331.0 (375.1)	18.1	1395.3 (960.5)	1313.8 (375.3)	0.2	1403.8 (965.4)	1313.3 (375.3)	0.0	1403.8 (965.4)	1313.3 (375.3)	0.2	1395.3 (960.5)	1294.7 (375.1)	18.1	760.2 (504.2)									
																	5F	2800	712.0 (517.9)	1363.7 (384.2)	18.9	1365.7 (964.1)	1334.0 (381.1)	0.1	1369.1 (966.3)	1334.6 (381.3)	0.0	1369.1 (966.3)	1333.8 (381.1)	0.1	1365.7 (964.1)	1325.8 (384.2)	18.9	712.0 (517.9)							
																			4F	2800	624.1 (539.1)	1362.1 (384.2)	17.6	1320.8 (1003.2)	1327.7 (379.3)	0.1	1319.2 (999.5)	1328.1 (379.5)	0.0	1319.2 (999.5)	1327.6 (379.3)	0.1	1320.8 (1003.2)	1327.0 (384.2)	17.6	624.1 (539.1)					
																					3F	2800	405.1 (596.2)	1290.5 (357.8)	15.8	1022.7 (954.3)	1252.0 (357.8)	0.3	1027.1 (968.8)	1253.8 (358.2)	0.0	1027.1 (968.8)	1252.7 (357.8)	0.3	1022.7 (954.3)	1258.8 (357.8)	15.8	405.1 (596.2)			
																							2F	3300	186.4 (745.5)	1049.9 (296.6)	11.8	388.0 (1013.9)	1011.0 (288.5)	1.2	328.2 (927.0)	1005.3 (287.2)	0.0	328.2 (927.0)	1008.5 (288.5)	1.2	388.0 (1013.9)	1026.3 (296.6)	11.8	186.4 (745.5)	
																									1F	2646.6 (745.5)	2646.6 (745.5)	370.4	521.7 (331.8)	1052.1 (331.8)	109.2	3.6 (417.3)	1460.4 (417.3)	0.0	3.6 (417.3)	1270.5 (331.8)	109.2	521.7 (331.8)	1905.8 (650.3)	370.4	2646.6 (745.5)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)


		396.3 (115.6)		429.1 (122.8)		429.6 (122.7)		430.1 (122.8)		412.9 (115.6)									
13F	34125	2800	412.9 (57.8)	412.9 (115.6)	8.3	826.4 (362.4)	430.1 (122.8)	0.5	858.7 (382.8)	429.6 (122.7)	0.0	858.7 (382.8)	429.1 (122.8)	0.5	826.4 (362.4)	396.3 (115.6)	8.3	412.9 (57.8)	
12F			2800	774.0 (259.6)	522.9 (148.2)	4.1	888.4 (468.4)	561.8 (160.4)	0.3	910.2 (483.9)	562.2 (160.6)	0.0	910.2 (483.9)	561.2 (160.4)	0.3	888.4 (468.4)	514.8 (148.2)	4.1	774.0 (259.6)
				410.5 (57.8)	514.8 (148.2)	47.0 (259.6)	705.2 (203.7)	423.2 (468.4)	747.8 (213.7)	444.8 (483.9)	748.8 (213.9)	444.8 (483.9)	748.8 (213.9)	444.8 (483.9)	748.8 (213.9)	444.8 (483.9)	748.8 (213.9)	444.8 (483.9)	748.8 (213.9)
11F		2800	768.0 (350.0)	721.1 (203.7)	8.0	1030.4 (581.8)	748.4 (213.7)	0.3	1051.8 (596.8)	748.8 (213.9)	0.0	1051.8 (596.8)	747.8 (213.7)	0.3	1030.4 (581.8)	705.2 (203.7)	8.0	768.0 (350.0)	
			278.0 (512.0)	802.2 (231.1)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)
10F		2825	603.7 (379.2)	815.8 (231.1)	6.8	1051.3 (746.5)	847.7 (242.1)	0.3	1075.6 (764.0)	848.0 (242.3)	0.0	1075.6 (764.0)	847.0 (242.1)	0.3	1051.3 (746.5)	802.2 (231.1)	6.8	603.7 (379.2)	
			68.1 (399.5)	467.6 (379.2)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)
9F		2800	750.3 (416.6)	1217.9 (343.8)	14.5	1371.5 (882.6)	1240.3 (354.2)	0.5	1396.8 (899.8)	1240.3 (354.4)	0.0	1396.8 (899.8)	1239.1 (354.2)	0.5	1371.5 (882.6)	1188.9 (343.8)	14.5	750.3 (416.6)	
			187.1 (389.8)	416.2 (416.6)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)
8F		2800	880.8 (512.4)	1296.9 (366.2)	15.1	1479.2 (936.0)	1312.1 (374.8)	0.4	1501.7 (951.2)	1312.4 (375.0)	0.0	1501.7 (951.2)	1311.2 (374.8)	0.4	1479.2 (936.0)	1266.7 (366.2)	15.1	880.8 (512.4)	
			163.4 (289.8)	554.1 (512.4)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)
7F		2800	829.0 (506.8)	1383.1 (391.4)	13.1	1617.7 (1042.0)	1402.4 (400.6)	0.4	1642.0 (1058.7)	1402.6 (400.7)	0.0	1642.0 (1058.7)	1401.6 (400.6)	0.4	1617.7 (1042.0)	1356.9 (391.4)	13.1	829.0 (506.8)	
	119.9 (996.1)		589.9 (506.8)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	
6F	2800	860.6 (599.0)	1450.5 (411.3)	11.1	1600.4 (1160.3)	1471.8 (420.4)	0.4	1620.7 (1173.2)	1471.9 (420.5)	0.0	1620.7 (1173.2)	1471.1 (420.4)	0.4	1600.4 (1160.3)	1428.3 (411.3)	11.1	860.6 (599.0)		
		22.0 (1213.8)	816.6 (599.0)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	
5F	2800	959.0 (689.5)	1775.5 (505.5)	17.7	1862.4 (1284.6)	1770.2 (505.8)	0.3	1877.2 (1294.8)	1771.2 (506.0)	0.0	1877.2 (1294.8)	1770.2 (505.8)	0.3	1862.4 (1284.6)	1740.2 (502.2)	17.7	959.0 (689.5)		
		6.3 (897.6)	816.6 (599.0)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	
4F	2800	811.8 (707.3)	1783.3 (505.5)	14.2	1801.1 (1385.1)	1780.7 (508.7)	0.3	1812.6 (1389.0)	1780.8 (508.8)	0.0	1812.6 (1389.0)	1780.2 (508.7)	0.3	1801.1 (1385.1)	1755.0 (505.5)	14.2	811.8 (707.3)		
		178.9 (1188.1)	1674.6 (481.6)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	
3F	2800	527.9 (847.6)	1696.6 (463.2)	11.0	1289.8 (1444.9)	1692.4 (433.2)	0.1	1309.8 (1497.1)	1693.8 (433.4)	0.0	1309.8 (1497.1)	1692.6 (433.2)	0.1	1289.8 (1444.9)	1674.6 (433.2)	11.0	527.9 (847.6)		
		658.8 (1845.5)	1845.5 (847.6)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	
2F	3300	318.6 (942.0)	1526.8 (433.2)	10.8	250.2 (1509.6)	1501.0 (428.3)	1.9	157.9 (1355.3)	1492.2 (426.3)	0.0	157.9 (1355.3)	1491.1 (428.3)	1.9	250.2 (1509.6)	1505.3 (433.2)	10.8	318.6 (942.0)		
		1873.0 (3427.3)	2356.8 (942.0)	514.8 (350.0)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	847.8 (242.1)	598.5 (581.8)	
1F		5213.0 (906.8)	5213.0 (906.8)	253.5	38.4 (551.4)	1811.2 (551.4)	118.7	178.1 (551.4)	2266.2 (647.5)	0.0	178.1 (551.4)	2048.5 (647.5)	118.7	38.4 (551.4)	2266.2 (647.5)	253.5	5213.0 (906.8)		

7000	7000	7000	7000	7000
35000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

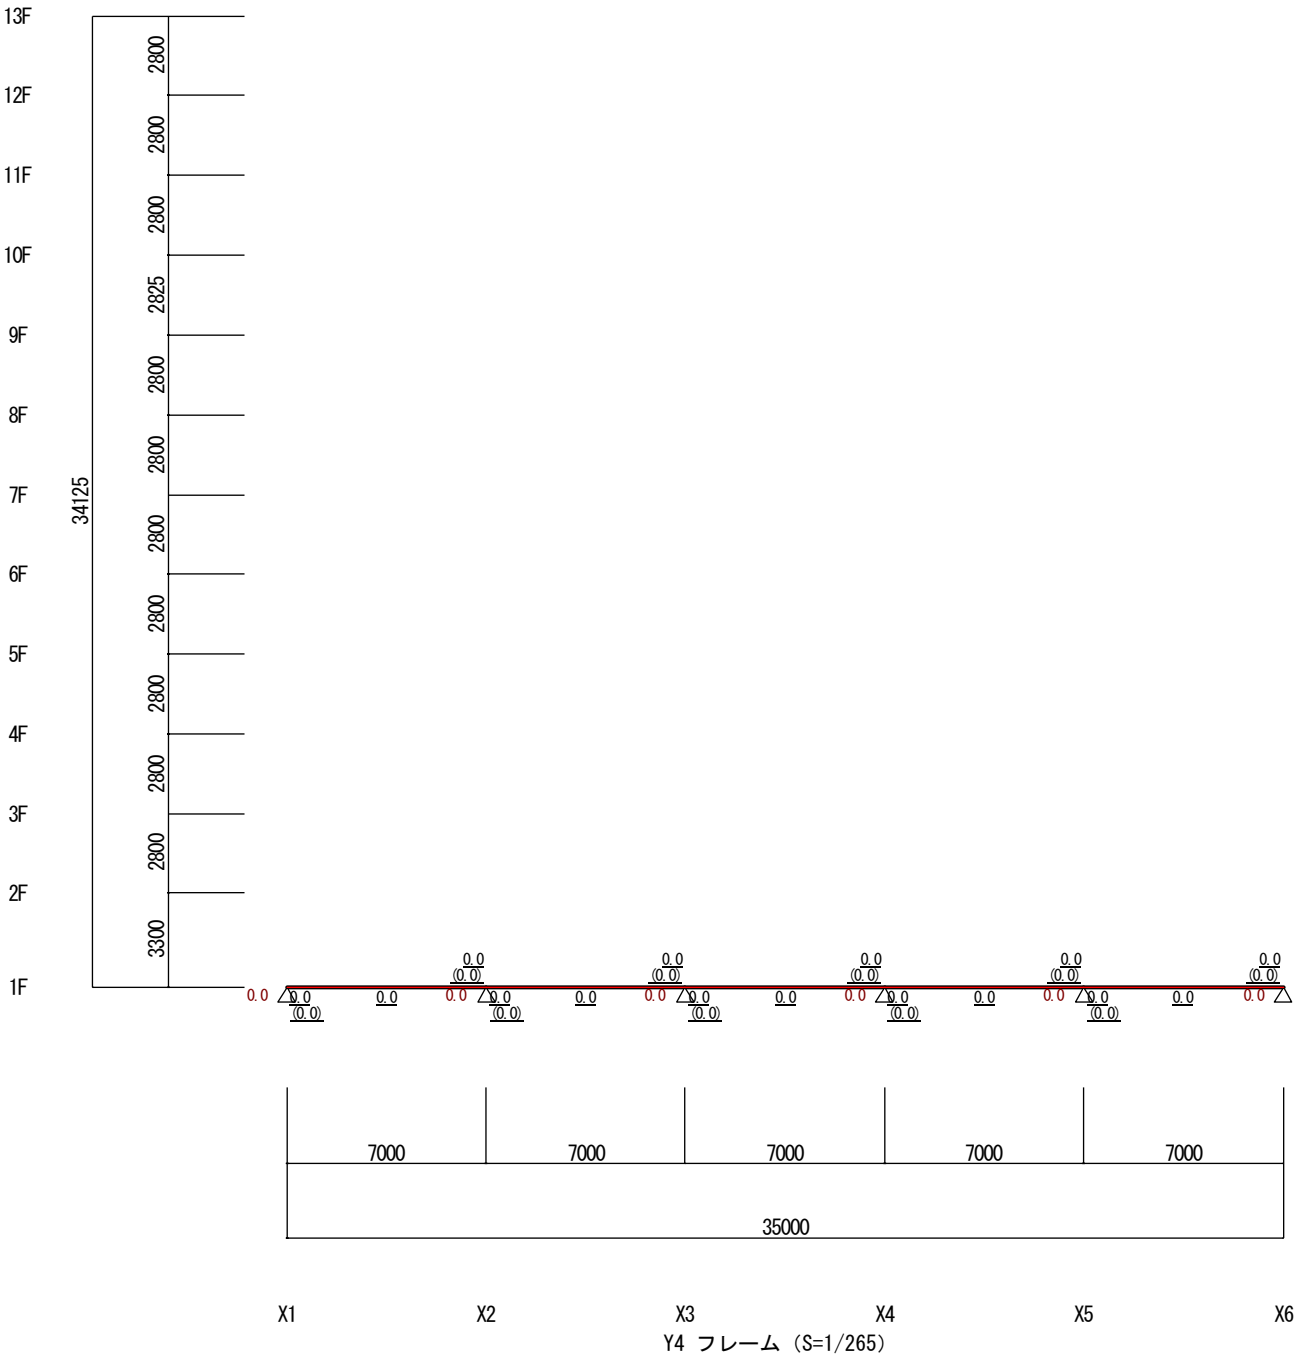


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

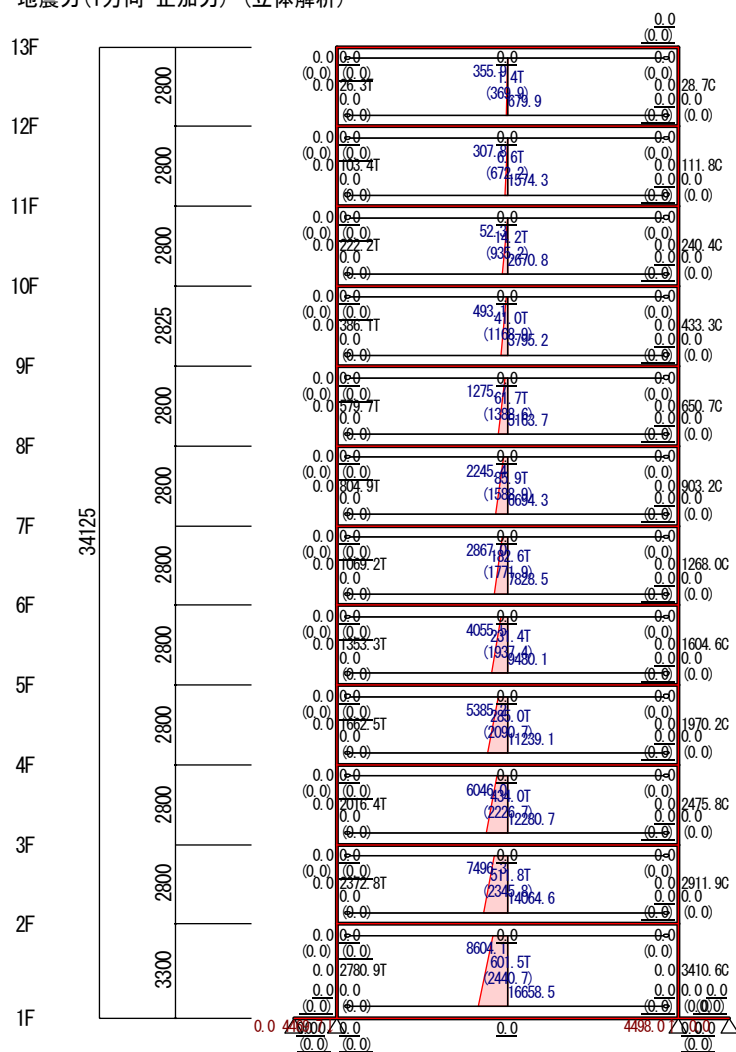

Y1 Y2 Y3 Y4

X2 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)


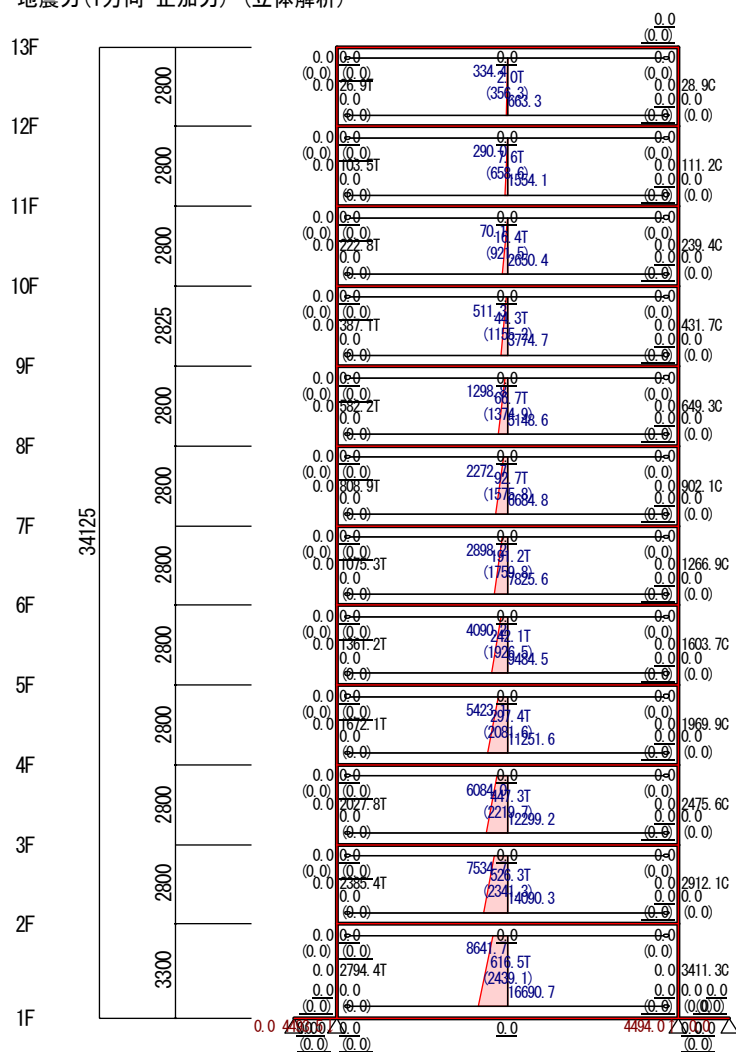


A horizontal number line with three vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '1500'. The second tick mark is labeled '12000'. The third tick mark on the right is labeled '1800'. Below the number line, centered between the first and third tick marks, is the number '3300'.

Y1 Y2 Y3 Y4


X3 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

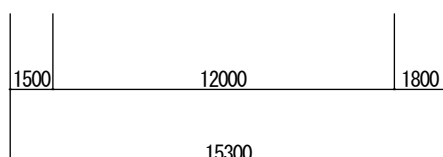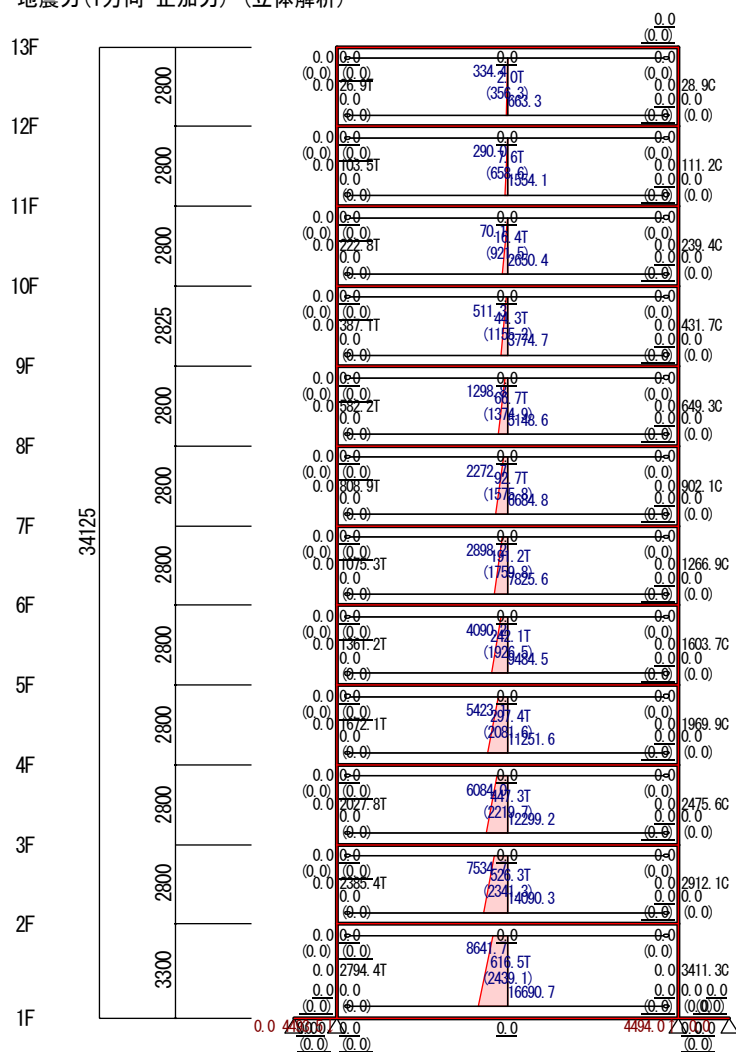[illegible]


X4 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

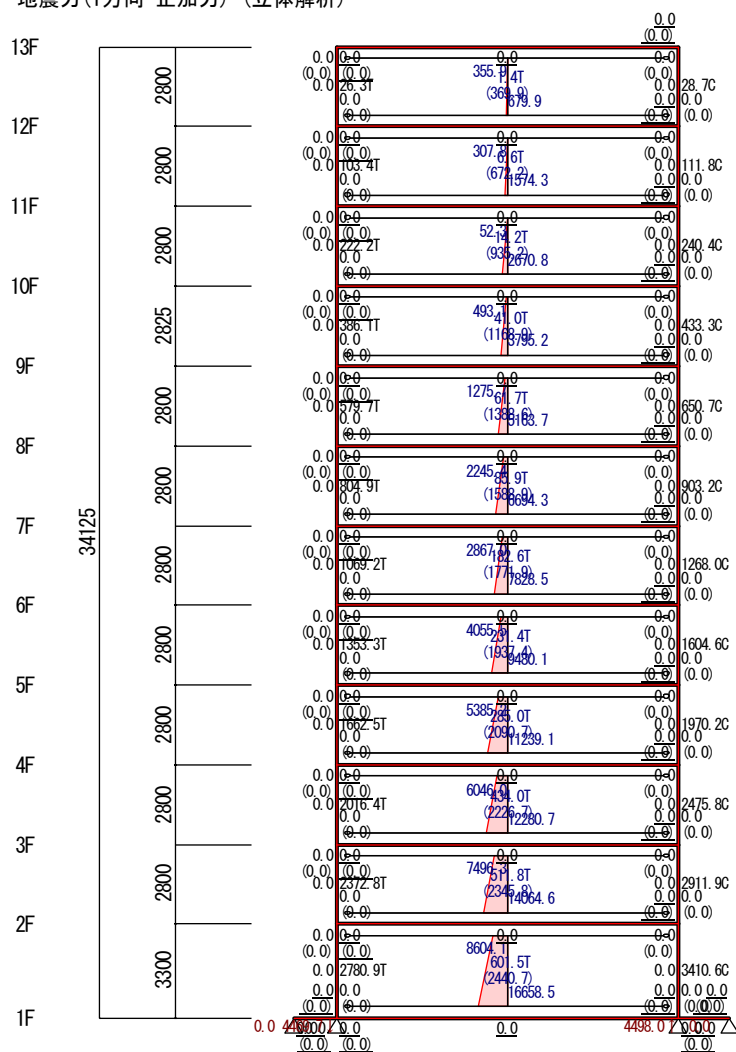
$$Y_1 \quad Y_2 \qquad \qquad \qquad Y_3 \quad Y_4$$

X5 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

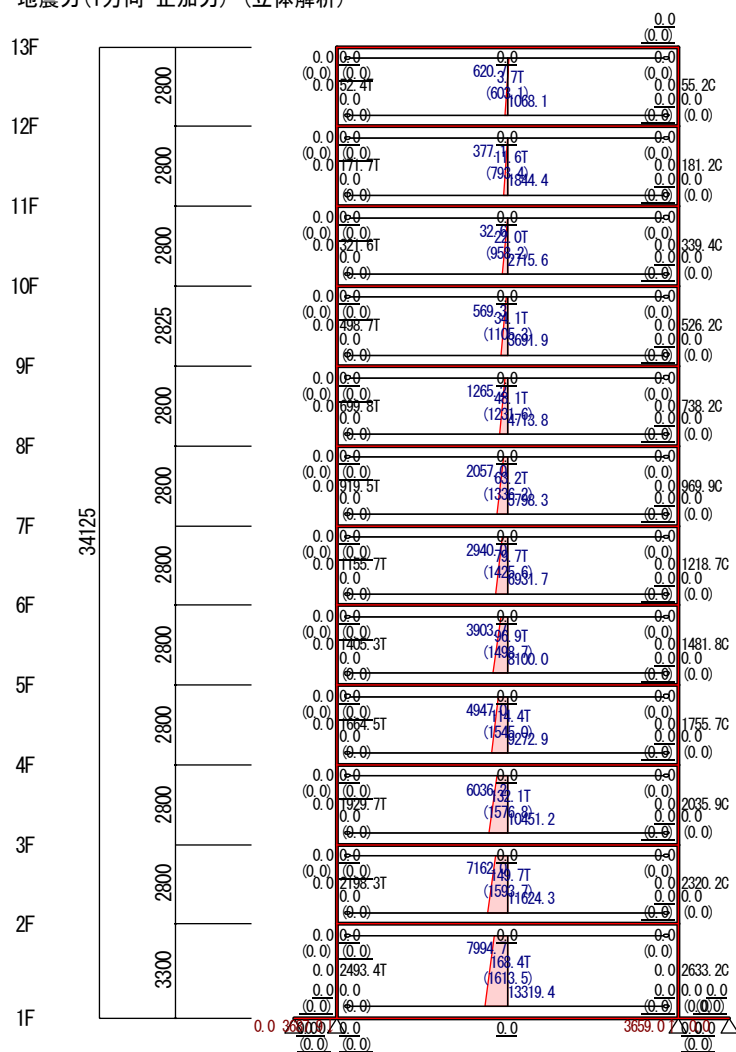


A horizontal number line with a vertical line at the left end. Three major tick marks are labeled: 1500, 1200, and 1800. A point is marked on the line between 1500 and 1200, labeled 1530.

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

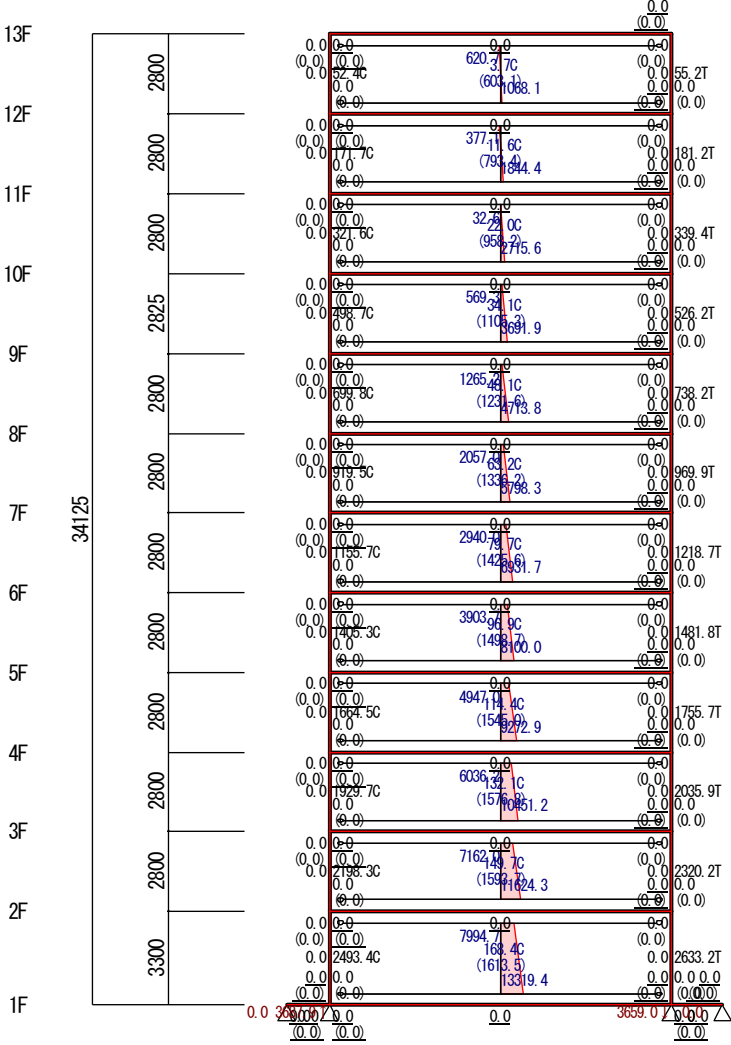

1500	12000	1800
15300		

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

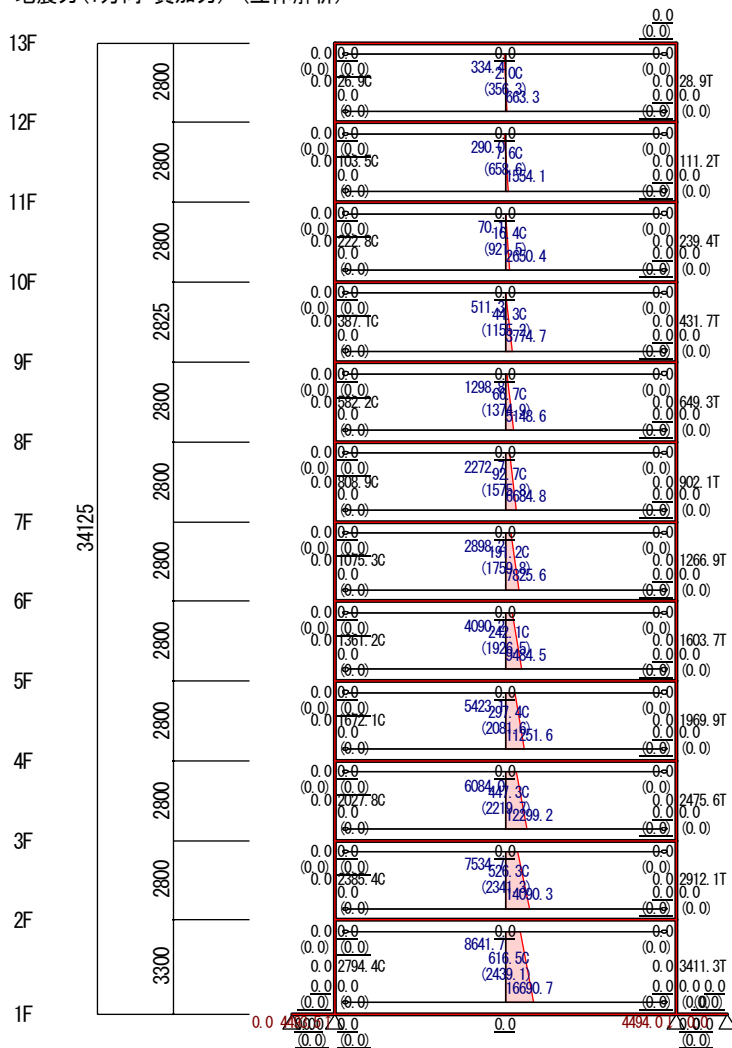


A horizontal number line with three vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled "1500". The second tick mark is labeled "12000". The third tick mark on the right is labeled "1800". Below the number line, centered between the second and third tick marks, is the number "15300".

Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

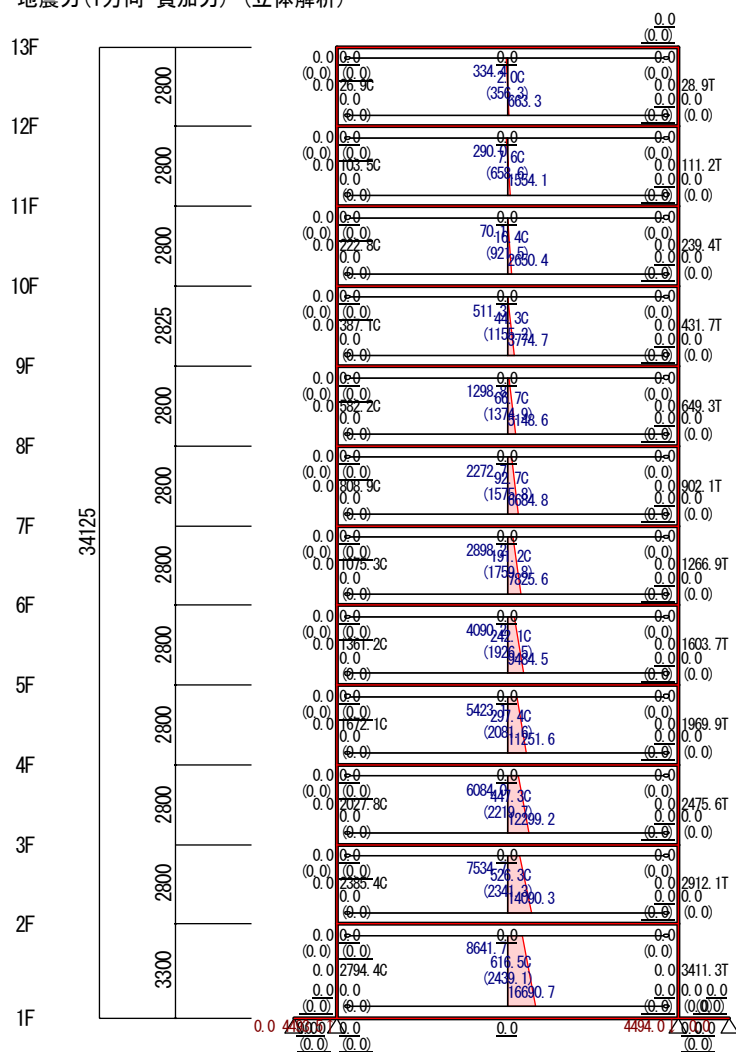

Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

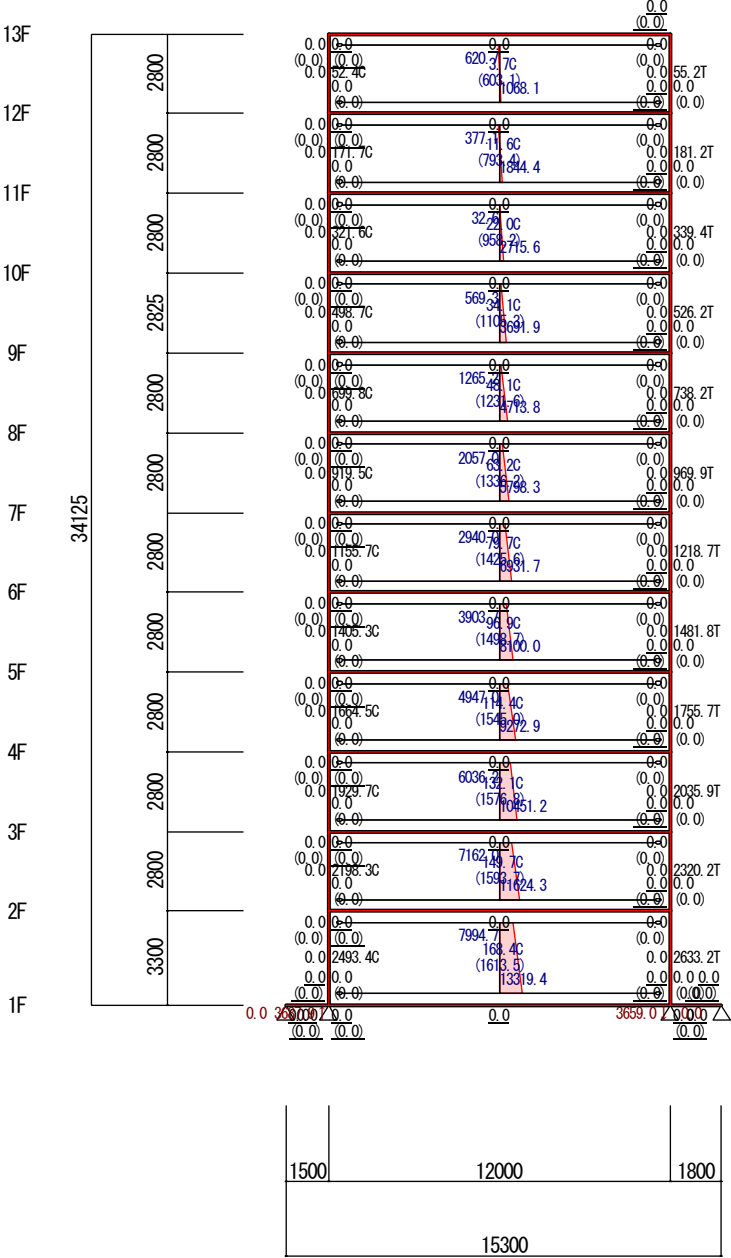

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

A-2. 3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Qi	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			

HS. N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)

HS. N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)

梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)

曲げモーメント 時計回りが (+)

ブレース軸力 圧縮が (+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	38.8	27.0	19.6	30.7	0.0	0.0
	X2	X3	-38.8	29.3	12.4	26.6	23.8	0.0	0.0
	X3	X4	-29.3	29.3	17.2	25.2	25.2	0.0	0.0
	X4	X5	-29.3	38.8	12.4	23.8	26.6	0.0	0.0
	X5	X6	-38.8	0.0	27.0	30.7	19.6	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-107.0	113.4	57.5	90.7	92.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.9	114.0	57.8	93.9	93.9	0.0	0.0
	X3	X4	-113.9	113.9	57.8	93.9	93.9	0.0	0.0
	X4	X5	-114.0	113.9	57.8	93.9	93.9	0.0	0.0
	X5	X6	-113.4	107.0	57.5	92.5	90.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-93.5	93.8	48.2	76.6	76.7	0.0	0.0
	X2	X3	-96.3	96.5	49.3	78.8	78.9	0.0	0.0
	X3	X4	-96.4	96.4	49.3	78.8	78.8	0.0	0.0
	X4	X5	-96.5	96.3	49.3	78.9	78.8	0.0	0.0
	X5	X6	-93.8	93.5	48.2	76.7	76.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-99.4	101.7	52.3	82.6	83.3	0.0	0.0
	X2	X3	-101.3	101.2	51.7	83.0	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-101.2	101.2	51.7	82.9	82.9	0.0	0.0
	X4	X5	-101.2	101.3	51.7	82.9	83.0	0.0	0.0
	X5	X6	-101.7	99.4	52.3	83.3	82.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-99.6	101.6	52.3	82.7	83.2	0.0	0.0
	X2	X3	-101.2	101.2	51.7	83.0	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-101.2	101.2	51.7	82.9	82.9	0.0	0.0
	X4	X5	-101.2	101.2	51.7	82.9	83.0	0.0	0.0
	X5	X6	-101.6	99.6	52.3	83.2	82.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-106.7	110.4	56.8	89.6	90.6	0.0	0.0
	X2	X3	-109.6	109.5	55.8	90.1	90.1	0.0	0.0
	X3	X4	-109.5	109.5	55.8	90.1	90.1	0.0	0.0
	X4	X5	-109.5	109.6	55.8	90.1	90.1	0.0	0.0
	X5	X6	-110.4	106.7	56.8	90.6	89.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-106.8	110.4	56.8	89.5	90.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X2	X3	-109.6	109.5	55.8	90.1	90.1	0.0	0.0
	X3	X4	-109.5	109.5	55.8	90.1	90.1	0.0	0.0
	X4	X5	-109.5	109.6	55.8	90.1	90.1	0.0	0.0
	X5	X6	-110.4	106.8	56.8	90.6	89.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-111.9	117.0	60.0	94.5	96.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.3	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.3	0.0	0.0
	X5	X6	-117.0	111.9	60.0	96.0	94.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-111.7	117.1	60.0	94.5	96.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.3	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.3	0.0	0.0
	X5	X6	-117.1	111.7	60.0	96.0	94.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-111.5	117.3	60.0	94.4	96.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.7	115.5	58.8	95.3	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.7	58.8	95.2	95.3	0.0	0.0
	X5	X6	-117.3	111.5	60.0	96.1	94.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-111.3	117.6	60.0	94.3	96.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.7	115.5	58.8	95.3	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.7	58.8	95.2	95.3	0.0	0.0
	X5	X6	-117.6	111.3	60.0	96.1	94.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	-111.0	117.8	60.0	94.3	96.2	0.0	0.0
	X2	X3	-115.7	115.5	58.8	95.3	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.7	58.8	95.2	95.3	0.0	0.0
	X5	X6	-117.8	111.0	60.0	96.2	94.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-111.1	118.2	59.7	94.2	96.3	0.0	0.0
	X2	X3	-115.3	115.6	58.9	95.2	95.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.6	115.3	58.9	95.3	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-118.2	111.1	59.7	96.3	94.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-79.4	226.4	172.7	152.5	194.5	0.0	0.0
	X2	X3	-209.2	174.3	85.8	151.0	141.1	0.0	0.0
	X3	X4	-178.0	178.0	99.6	146.0	146.0	0.0	0.0
	X4	X5	-174.3	209.2	85.8	141.1	151.0	0.0	0.0
	X5	X6	-226.4	79.4	172.7	194.5	152.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	264.8	254.8	5.0	-74.2	74.2	0.0	0.0
	X2	X3	303.4	302.2	0.6	-86.5	86.5	0.0	0.0
	X3	X4	301.7	301.7	0.0	-86.2	86.2	0.0	0.0
	X4	X5	302.2	303.4	-0.6	-86.5	86.5	0.0	0.0
	X5	X6	254.8	264.8	-5.0	-74.2	74.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	335.4	331.1	2.2	-95.2	95.2	0.0	0.0
	X2	X3	397.7	396.9	0.4	-113.5	113.5	0.0	0.0
	X3	X4	397.0	397.0	0.0	-113.4	113.4	0.0	0.0
	X4	X5	396.9	397.7	-0.4	-113.5	113.5	0.0	0.0
	X5	X6	331.1	335.4	-2.2	-95.2	95.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	606.7	591.5	7.6	-171.2	171.2	0.0	0.0
	X2	X3	624.2	623.7	0.2	-178.3	178.3	0.0	0.0
	X3	X4	624.7	624.7	0.0	-178.5	178.5	0.0	0.0
	X4	X5	623.7	624.2	-0.2	-178.3	178.3	0.0	0.0
	X5	X6	591.5	606.7	-7.6	-171.2	171.2	0.0	0.0
10F	X1	X2	685.6	672.2	6.7	-194.0	194.0	0.0	0.0
	X2	X3	706.2	705.6	0.3	-201.7	201.7	0.0	0.0
	X3	X4	706.3	706.3	0.0	-201.8	201.8	0.0	0.0
	X4	X5	705.6	706.2	-0.3	-201.7	201.7	0.0	0.0
	X5	X6	672.2	685.6	-6.7	-194.0	194.0	0.0	0.0
9F	X1	X2	1004.8	975.4	14.7	-282.9	282.9	0.0	0.0
	X2	X3	1009.5	1008.8	0.4	-288.3	288.3	0.0	0.0
	X3	X4	1009.7	1009.7	0.0	-288.5	288.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X4	X5	1008.8	1009.5	-0.4	-288.3	288.3	0.0	0.0
	X5	X6	975.4	1004.8	-14.7	-282.9	282.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	1072.5	1043.3	14.6	-302.3	302.3	0.0	0.0
	X2	X3	1074.3	1073.6	0.4	-306.8	306.8	0.0	0.0
	X3	X4	1074.4	1074.4	0.0	-307.0	307.0	0.0	0.0
	X4	X5	1073.6	1074.3	-0.4	-306.8	306.8	0.0	0.0
	X5	X6	1043.3	1072.5	-14.6	-302.3	302.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	1273.4	1235.4	19.0	-358.4	358.4	0.0	0.0
	X2	X3	1259.3	1258.7	0.3	-359.7	359.7	0.0	0.0
	X3	X4	1259.6	1259.6	0.0	-359.9	359.9	0.0	0.0
	X4	X5	1258.7	1259.3	-0.3	-359.7	359.7	0.0	0.0
	X5	X6	1235.4	1273.4	-19.0	-358.4	358.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	1331.0	1294.7	18.1	-375.1	375.1	0.0	0.0
	X2	X3	1313.8	1313.3	0.2	-375.3	375.3	0.0	0.0
	X3	X4	1314.0	1314.0	0.0	-375.4	375.4	0.0	0.0
	X4	X5	1313.3	1313.8	-0.2	-375.3	375.3	0.0	0.0
	X5	X6	1294.7	1331.0	-18.1	-375.1	375.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	1363.7	1325.8	18.9	-384.2	384.2	0.0	0.0
	X2	X3	1334.0	1333.8	0.1	-381.1	381.1	0.0	0.0
	X3	X4	1334.6	1334.6	0.0	-381.3	381.3	0.0	0.0
	X4	X5	1333.8	1334.0	-0.1	-381.1	381.1	0.0	0.0
	X5	X6	1325.8	1363.7	-18.9	-384.2	384.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	1362.1	1327.0	17.6	-384.2	384.2	0.0	0.0
	X2	X3	1327.7	1327.6	0.1	-379.3	379.3	0.0	0.0
	X3	X4	1328.1	1328.1	0.0	-379.5	379.5	0.0	0.0
	X4	X5	1327.6	1327.7	-0.1	-379.3	379.3	0.0	0.0
	X5	X6	1327.0	1362.1	-17.6	-384.2	384.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	1290.5	1258.8	15.8	-364.2	364.2	0.0	0.0
	X2	X3	1252.0	1252.6	-0.3	-357.8	357.8	0.0	0.0
	X3	X4	1253.8	1253.8	0.0	-358.2	358.2	0.0	0.0
	X4	X5	1252.6	1252.0	0.3	-357.8	357.8	0.0	0.0
	X5	X6	1258.8	1290.5	-15.8	-364.2	364.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	1049.9	1026.3	11.8	-296.6	296.6	0.0	0.0
	X2	X3	1011.0	1008.5	1.2	-288.5	288.5	0.0	0.0
	X3	X4	1005.3	1005.3	0.0	-287.2	287.2	0.0	0.0
	X4	X5	1008.5	1011.0	-1.2	-288.5	288.5	0.0	0.0
	X5	X6	1026.3	1049.9	-11.8	-296.6	296.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	2646.6	1905.8	370.4	-650.3	650.3	0.0	0.0
	X2	X3	1052.1	1270.5	-109.2	-331.8	331.8	0.0	0.0
	X3	X4	1460.4	1460.4	0.0	-417.3	417.3	0.0	0.0
	X4	X5	1270.5	1052.1	109.2	-331.8	331.8	0.0	0.0
	X5	X6	1905.8	2646.6	-370.4	-650.3	650.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-264.8	-254.8	-5.0	74.2	-74.2	0.0	0.0
	X2	X3	-303.4	-302.2	-0.6	86.5	-86.5	0.0	0.0
	X3	X4	-301.7	-301.7	0.0	86.2	-86.2	0.0	0.0
	X4	X5	-302.2	-303.4	0.6	86.5	-86.5	0.0	0.0
	X5	X6	-254.8	-264.8	5.0	74.2	-74.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-335.4	-331.1	-2.2	95.2	-95.2	0.0	0.0
	X2	X3	-397.7	-396.9	-0.4	113.5	-113.5	0.0	0.0
	X3	X4	-397.0	-397.0	0.0	113.4	-113.4	0.0	0.0
	X4	X5	-396.9	-397.7	0.4	113.5	-113.5	0.0	0.0
	X5	X6	-331.1	-335.4	2.2	95.2	-95.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-606.7	-591.5	-7.6	171.2	-171.2	0.0	0.0
	X2	X3	-624.2	-623.7	-0.2	178.3	-178.3	0.0	0.0
	X3	X4	-624.7	-624.7	0.0	178.5	-178.5	0.0	0.0
	X4	X5	-623.7	-624.2	0.2	178.3	-178.3	0.0	0.0
	X5	X6	-591.5	-606.7	7.6	171.2	-171.2	0.0	0.0
10F	X1	X2	-685.6	-672.2	-6.7	194.0	-194.0	0.0	0.0
	X2	X3	-706.2	-705.6	-0.3	201.7	-201.7	0.0	0.0
	X3	X4	-706.3	-706.3	0.0	201.8	-201.8	0.0	0.0
	X4	X5	-705.6	-706.2	0.3	201.7	-201.7	0.0	0.0
	X5	X6	-672.2	-685.6	6.7	194.0	-194.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X1	X2	-1004.8	-975.4	-14.7	282.9	-282.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1009.5	-1008.8	-0.4	288.3	-288.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1009.7	-1009.7	0.0	288.5	-288.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1008.8	-1009.5	0.4	288.3	-288.3	0.0	0.0
	X5	X6	-975.4	-1004.8	14.7	282.9	-282.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1072.5	-1043.3	-14.6	302.3	-302.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1074.3	-1073.6	-0.4	306.8	-306.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1074.4	-1074.4	0.0	307.0	-307.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1073.6	-1074.3	0.4	306.8	-306.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1043.3	-1072.5	14.6	302.3	-302.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1273.4	-1235.4	-19.0	358.4	-358.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1259.3	-1258.7	-0.3	359.7	-359.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1259.6	-1259.6	0.0	359.9	-359.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1258.7	-1259.3	0.3	359.7	-359.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1235.4	-1273.4	19.0	358.4	-358.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1331.0	-1294.7	-18.1	375.1	-375.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1313.8	-1313.3	-0.2	375.3	-375.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1314.0	-1314.0	0.0	375.4	-375.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1313.3	-1313.8	0.2	375.3	-375.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1294.7	-1331.0	18.1	375.1	-375.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1363.7	-1325.8	-18.9	384.2	-384.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1334.0	-1333.8	-0.1	381.1	-381.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1334.6	-1334.6	0.0	381.3	-381.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1333.8	-1334.0	0.1	381.1	-381.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1325.8	-1363.7	18.9	384.2	-384.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1362.1	-1327.0	-17.6	384.2	-384.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1327.7	-1327.6	-0.1	379.3	-379.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1328.1	-1328.1	0.0	379.5	-379.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1327.6	-1327.7	0.1	379.3	-379.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1327.0	-1362.1	17.6	384.2	-384.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1290.5	-1258.8	-15.8	364.2	-364.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1252.0	-1252.6	0.3	357.8	-357.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1253.8	-1253.8	0.0	358.2	-358.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1252.6	-1252.0	-0.3	357.8	-357.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1258.8	-1290.5	15.8	364.2	-364.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1049.9	-1026.3	-11.8	296.6	-296.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1011.0	-1008.5	-1.2	288.5	-288.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1005.3	-1005.3	0.0	287.2	-287.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1008.5	-1011.0	1.2	288.5	-288.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1026.3	-1049.9	11.8	296.6	-296.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2646.6	-1905.8	-370.4	650.3	-650.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1052.1	-1270.5	109.2	331.8	-331.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1460.4	-1460.4	0.0	417.3	-417.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1270.5	-1052.1	-109.2	331.8	-331.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1905.8	-2646.6	370.4	650.3	-650.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	107.0	56.9	-25.0	-58.6	58.6	-320.2	320.2
		X2	0.6	1.3	0.4	-0.7	0.7	-516.2	516.2
		X3	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-517.3	517.3
		X4	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-517.3	517.3
		X5	-0.6	-1.3	-0.4	0.7	-0.7	-516.2	516.2
		X6	-107.0	-56.9	25.0	58.6	-58.6	-320.2	320.2
11F	12F	X1	36.5	46.6	5.0	-29.7	29.7	-638.9	638.9
		X2	1.2	0.0	-0.6	-0.4	0.4	-995.7	995.7
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-998.7	998.7
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-998.7	998.7
		X5	-1.2	-0.0	0.6	0.4	-0.4	-995.7	995.7
		X6	-36.5	-46.6	-5.0	29.7	-29.7	-638.9	638.9
10F	11F	X1	52.8	49.1	-1.9	-36.4	36.4	-962.7	962.7
		X2	-0.4	-0.2	0.1	0.2	-0.2	-1484.4	1484.4
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1487.0	1487.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1487.0	1487.0
		X5	0.4	0.2	-0.1	-0.2	0.2	-1484.4	1484.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X6	-52.8	-49.1	1.9	36.4	-36.4	-962.7	962.7
9F	10F	X1	50.5	51.7	0.6	-36.2	36.2	-1286.5	1286.5
		X2	-0.2	-0.4	-0.1	0.2	-0.2	-1977.8	1977.8
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1980.1	1980.1
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1980.1	1980.1
		X5	0.2	0.4	0.1	-0.2	0.2	-1977.8	1977.8
		X6	-50.5	-51.7	-0.6	36.2	-36.2	-1286.5	1286.5
8F	9F	X1	55.1	52.2	-1.4	-38.3	38.3	-1616.2	1616.2
		X2	-0.4	-0.4	0.0	0.3	-0.3	-2483.1	2483.1
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2484.8	2484.8
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2484.8	2484.8
		X5	0.4	0.4	-0.0	-0.3	0.3	-2483.1	2483.1
		X6	-55.1	-52.2	1.4	38.3	-38.3	-1616.2	1616.2
7F	8F	X1	54.6	54.5	-0.0	-39.0	39.0	-1945.7	1945.7
		X2	-0.5	-0.6	-0.1	0.4	-0.4	-2988.3	2988.3
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2989.5	2989.5
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2989.5	2989.5
		X5	0.5	0.6	0.1	-0.4	0.4	-2988.3	2988.3
		X6	-54.6	-54.5	0.0	39.0	-39.0	-1945.7	1945.7
6F	7F	X1	57.4	55.0	-1.2	-40.1	40.1	-2279.5	2279.5
		X2	-0.7	-0.7	0.0	0.5	-0.5	-3509.6	3509.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3510.0	3510.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3510.0	3510.0
		X5	0.7	0.7	-0.0	-0.5	0.5	-3509.6	3509.6
		X6	-57.4	-55.0	1.2	40.1	-40.1	-2279.5	2279.5
5F	6F	X1	56.8	54.8	-1.0	-39.8	39.8	-2613.1	2613.1
		X2	-0.8	-0.8	-0.0	0.6	-0.6	-4028.3	4028.3
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-4027.9	4027.9
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4027.9	4027.9
		X5	0.8	0.8	0.0	-0.6	0.6	-4028.3	4028.3
		X6	-56.8	-54.8	1.0	39.8	-39.8	-2613.1	2613.1
4F	5F	X1	56.7	54.6	-1.1	-39.7	39.7	-2946.5	2946.5
		X2	-0.9	-0.8	0.0	0.6	-0.6	-4547.2	4547.2
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-4545.9	4545.9
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-4545.9	4545.9
		X5	0.9	0.8	-0.0	-0.6	0.6	-4547.2	4547.2
		X6	-56.7	-54.6	1.1	39.7	-39.7	-2946.5	2946.5
3F	4F	X1	56.7	55.3	-0.7	-40.0	40.0	-3279.6	3279.6
		X2	-1.1	-1.6	-0.2	1.0	-1.0	-5073.8	5073.8
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-5071.6	5071.6
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-5071.6	5071.6
		X5	1.1	1.6	0.2	-1.0	1.0	-5073.8	5073.8
		X6	-56.7	-55.3	0.7	40.0	-40.0	-3279.6	3279.6
2F	3F	X1	55.7	50.4	-2.6	-37.9	37.9	-3612.4	3612.4
		X2	-0.5	2.0	1.3	-0.5	0.5	-5597.2	5597.2
		X3	-0.1	-0.8	-0.3	0.3	-0.3	-5593.9	5593.9
		X4	0.1	0.8	0.3	-0.3	0.3	-5593.9	5593.9
		X5	0.5	-2.0	-1.3	0.5	-0.5	-5597.2	5597.2
		X6	-55.7	-50.4	2.6	37.9	-37.9	-3612.4	3612.4
1F	2F	X1	60.6	79.4	9.4	-42.4	42.4	-3953.3	3953.3
		X2	-5.0	-17.3	-6.2	6.7	-6.7	-6127.6	6127.6
		X3	0.8	3.7	1.5	-1.4	1.4	-6123.4	6123.4
		X4	-0.8	-3.7	-1.5	1.4	-1.4	-6123.4	6123.4
		X5	5.0	17.3	6.2	-6.7	6.7	-6127.6	6127.6
		X6	-60.6	-79.4	-9.4	42.4	-42.4	-3953.3	3953.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	-264.8	201.4	233.1	22.6	-22.6	29.3	-29.3
		X2	-558.2	-105.6	226.3	237.1	-237.1	0.3	-0.3
		X3	-603.9	-142.8	230.5	266.7	-266.7	-1.9	1.9
		X4	-603.9	-142.8	230.5	266.7	-266.7	1.9	-1.9
		X5	-558.2	-105.6	226.3	237.1	-237.1	-0.3	0.3
		X6	-264.8	201.4	233.1	22.6	-22.6	-29.3	29.3
11F	12F	X1	-536.8	-1.3	267.8	192.2	-192.2	64.9	-64.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X2	-623.2	-361.8	130.7	351.8	-351.8	-1.6	1.6
		X3	-651.1	-379.9	135.6	368.2	-368.2	-5.2	5.2
		X4	-651.1	-379.9	135.6	368.2	-368.2	5.2	-5.2
		X5	-623.2	-361.8	130.7	351.8	-351.8	1.6	-1.6
		X6	-536.8	-1.3	267.8	192.2	-192.2	-64.9	64.9
10F	11F	X1	-605.5	-197.7	203.9	286.9	-286.9	142.9	-142.9
		X2	-853.9	-530.2	161.8	494.3	-494.3	-7.0	7.0
		X3	-868.5	-545.9	161.3	505.1	-505.1	-7.8	7.8
		X4	-868.5	-545.9	161.3	505.1	-505.1	7.8	-7.8
		X5	-853.9	-530.2	161.8	494.3	-494.3	7.0	-7.0
9F	10F	X6	-605.5	-197.7	203.9	286.9	-286.9	-142.9	142.9
		X1	-487.9	-395.3	46.3	312.6	-312.6	232.4	-232.4
		X2	-848.1	-867.9	-9.9	607.4	-607.4	-11.0	11.0
		X3	-866.1	-884.6	-9.3	619.7	-619.7	-10.4	10.4
		X4	-866.1	-884.6	-9.3	619.7	-619.7	10.4	-10.4
8F	9F	X5	-848.1	-867.9	-9.9	607.4	-607.4	11.0	-11.0
		X6	-487.9	-395.3	46.3	312.6	-312.6	-232.4	232.4
		X1	-609.5	-356.2	126.7	344.9	-344.9	362.4	-362.4
		X2	-1117.0	-898.6	109.2	719.8	-719.8	-17.8	17.8
		X3	-1133.8	-914.2	109.8	731.5	-731.5	-13.4	13.4
7F	8F	X4	-1133.8	-914.2	109.8	731.5	-731.5	13.4	-13.4
		X5	-1117.0	-898.6	109.2	719.8	-719.8	17.8	-17.8
		X6	-609.5	-356.2	126.7	344.9	-344.9	-362.4	362.4
		X1	-716.3	-522.9	96.7	442.6	-442.6	504.0	-504.0
		X2	-1219.0	-1089.7	64.7	824.5	-824.5	-22.9	22.9
6F	7F	X3	-1233.7	-1101.7	66.0	834.1	-834.1	-15.8	15.8
		X4	-1233.7	-1101.7	66.0	834.1	-834.1	15.8	-15.8
		X5	-1219.0	-1089.7	64.7	824.5	-824.5	22.9	-22.9
		X6	-716.3	-522.9	96.7	442.6	-442.6	-504.0	504.0
		X1	-750.5	-570.8	89.9	471.9	-471.9	680.7	-680.7
5F	6F	X2	-1405.1	-1213.2	95.9	935.1	-935.1	-25.5	25.5
		X3	-1416.7	-1223.5	96.6	942.9	-942.9	-17.3	17.3
		X4	-1416.7	-1223.5	96.6	942.9	-942.9	17.3	-17.3
		X5	-1405.1	-1213.2	95.9	935.1	-935.1	25.5	-25.5
		X6	-750.5	-570.8	89.9	471.9	-471.9	-680.7	680.7
4F	5F	X1	-760.2	-651.7	54.3	504.2	-504.2	862.9	-862.9
		X2	-1395.3	-1294.1	50.6	960.5	-960.5	-32.0	32.0
		X3	-1403.8	-1299.4	52.2	965.4	-965.4	-19.4	19.4
		X4	-1403.8	-1299.4	52.2	965.4	-965.4	19.4	-19.4
		X5	-1395.3	-1294.1	50.6	960.5	-960.5	32.0	-32.0
3F	4F	X6	-760.2	-651.7	54.3	504.2	-504.2	-862.9	862.9
		X1	-712.0	-738.0	-13.0	517.9	-517.9	1031.6	-1031.6
		X2	-1365.7	-1333.9	15.9	964.1	-964.1	-47.9	47.9
		X3	-1369.1	-1336.5	16.3	966.3	-966.3	-24.2	24.2
		X4	-1369.1	-1336.5	16.3	966.3	-966.3	24.2	-24.2
2F	3F	X5	-1365.7	-1333.9	15.9	964.1	-964.1	47.9	-47.9
		X6	-712.0	-738.0	-13.0	517.9	-517.9	-1031.6	1031.6
		X1	-624.1	-885.4	-130.7	539.1	-539.1	1193.1	-1193.1
		X2	-1320.8	-1488.1	-83.7	1003.2	-1003.2	-70.2	70.2
		X3	-1319.2	-1479.3	-80.0	999.5	-999.5	-31.3	31.3
1F	2F	X4	-1319.2	-1479.3	-80.0	999.5	-999.5	31.3	-31.3
		X5	-1320.8	-1488.1	-83.7	1003.2	-1003.2	70.2	-70.2
		X6	-624.1	-885.4	-130.7	539.1	-539.1	-1193.1	1193.1
		X1	-405.1	-1236.3	-415.6	586.2	-586.2	1337.6	-1337.6
		X2	-1022.7	-1649.2	-313.3	954.3	-954.3	-99.9	99.9
		X3	-1027.1	-1685.6	-329.2	968.8	-968.8	-39.9	39.9
		X4	-1027.1	-1685.6	-329.2	968.8	-968.8	39.9	-39.9
		X5	-1022.7	-1649.2	-313.3	954.3	-954.3	99.9	-99.9
		X6	-405.1	-1236.3	-415.6	586.2	-586.2	-1337.6	1337.6
		X1	186.4	-2646.6	-1416.5	745.5	-745.5	1440.5	-1440.5
		X2	-388.0	-2957.9	-1284.9	1013.9	-1013.9	-133.3	133.3
		X3	-328.2	-2731.0	-1201.4	927.0	-927.0	-50.3	50.3
		X4	-328.2	-2731.0	-1201.4	927.0	-927.0	50.3	-50.3
		X5	-388.0	-2957.9	-1284.9	1013.9	-1013.9	133.3	-133.3
		X6	186.4	-2646.6	-1416.5	745.5	-745.5	-1440.5	1440.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	264.8	-201.4	-233.1	-22.6	22.6	-29.3	29.3
		X2	558.2	105.6	-226.3	-237.1	237.1	-0.3	0.3
		X3	603.9	142.8	-230.5	-266.7	266.7	1.9	-1.9
		X4	603.9	142.8	-230.5	-266.7	266.7	-1.9	1.9
		X5	558.2	105.6	-226.3	-237.1	237.1	0.3	-0.3
		X6	264.8	-201.4	-233.1	-22.6	22.6	29.3	-29.3
11F	12F	X1	536.8	1.3	-267.8	-192.2	192.2	-64.9	64.9
		X2	623.2	361.8	-130.7	-351.8	351.8	1.6	-1.6
		X3	651.1	379.9	-135.6	-368.2	368.2	5.2	-5.2
		X4	651.1	379.9	-135.6	-368.2	368.2	-5.2	5.2
		X5	623.2	361.8	-130.7	-351.8	351.8	-1.6	1.6
		X6	536.8	1.3	-267.8	-192.2	192.2	64.9	-64.9
10F	11F	X1	605.5	197.7	-203.9	-286.9	286.9	-142.9	142.9
		X2	853.9	530.2	-161.8	-494.3	494.3	7.0	-7.0
		X3	868.5	545.9	-161.3	-505.1	505.1	7.8	-7.8
		X4	868.5	545.9	-161.3	-505.1	505.1	-7.8	7.8
		X5	853.9	530.2	-161.8	-494.3	494.3	-7.0	7.0
		X6	605.5	197.7	-203.9	-286.9	286.9	142.9	-142.9
9F	10F	X1	487.9	395.3	-46.3	-312.6	312.6	-232.4	232.4
		X2	848.1	867.9	9.9	-607.4	607.4	11.0	-11.0
		X3	866.1	884.6	9.3	-619.7	619.7	10.4	-10.4
		X4	866.1	884.6	9.3	-619.7	619.7	-10.4	10.4
		X5	848.1	867.9	9.9	-607.4	607.4	-11.0	11.0
		X6	487.9	395.3	-46.3	-312.6	312.6	232.4	-232.4
8F	9F	X1	609.5	356.2	-126.7	-344.9	344.9	-362.4	362.4
		X2	1117.0	898.6	-109.2	-719.8	719.8	17.8	-17.8
		X3	1133.8	914.2	-109.8	-731.5	731.5	13.4	-13.4
		X4	1133.8	914.2	-109.8	-731.5	731.5	-13.4	13.4
		X5	1117.0	898.6	-109.2	-719.8	719.8	-17.8	17.8
		X6	609.5	356.2	-126.7	-344.9	344.9	362.4	-362.4
7F	8F	X1	716.3	522.9	-96.7	-442.6	442.6	-504.0	504.0
		X2	1219.0	1089.7	-64.7	-824.5	824.5	22.9	-22.9
		X3	1233.7	1101.7	-66.0	-834.1	834.1	15.8	-15.8
		X4	1233.7	1101.7	-66.0	-834.1	834.1	-15.8	15.8
		X5	1219.0	1089.7	-64.7	-824.5	824.5	-22.9	22.9
		X6	716.3	522.9	-96.7	-442.6	442.6	504.0	-504.0
6F	7F	X1	750.5	570.8	-89.9	-471.9	471.9	-680.7	680.7
		X2	1405.1	1213.2	-95.9	-935.1	935.1	25.5	-25.5
		X3	1416.7	1223.5	-96.6	-942.9	942.9	17.3	-17.3
		X4	1416.7	1223.5	-96.6	-942.9	942.9	-17.3	17.3
		X5	1405.1	1213.2	-95.9	-935.1	935.1	-25.5	25.5
		X6	750.5	570.8	-89.9	-471.9	471.9	680.7	-680.7
5F	6F	X1	760.2	651.7	-54.3	-504.2	504.2	-862.9	862.9
		X2	1395.3	1294.1	-50.6	-960.5	960.5	32.0	-32.0
		X3	1403.8	1299.4	-52.2	-965.4	965.4	19.4	-19.4
		X4	1403.8	1299.4	-52.2	-965.4	965.4	-19.4	19.4
		X5	1395.3	1294.1	-50.6	-960.5	960.5	-32.0	32.0
		X6	760.2	651.7	-54.3	-504.2	504.2	862.9	-862.9
4F	5F	X1	712.0	738.0	13.0	-517.9	517.9	-1031.6	1031.6
		X2	1365.7	1333.9	-15.9	-964.1	964.1	47.9	-47.9
		X3	1369.1	1336.5	-16.3	-966.3	966.3	24.2	-24.2
		X4	1369.1	1336.5	-16.3	-966.3	966.3	-24.2	24.2
		X5	1365.7	1333.9	-15.9	-964.1	964.1	-47.9	47.9
		X6	712.0	738.0	13.0	-517.9	517.9	1031.6	-1031.6
3F	4F	X1	624.1	885.4	130.7	-539.1	539.1	-1193.1	1193.1
		X2	1320.8	1488.1	83.7	-1003.2	1003.2	70.2	-70.2
		X3	1319.2	1479.3	80.0	-999.5	999.5	31.3	-31.3
		X4	1319.2	1479.3	80.0	-999.5	999.5	-31.3	31.3
		X5	1320.8	1488.1	83.7	-1003.2	1003.2	-70.2	70.2
		X6	624.1	885.4	130.7	-539.1	539.1	1193.1	-1193.1
2F	3F	X1	405.1	1236.3	415.6	-586.2	586.2	-1337.6	1337.6
		X2	1022.7	1649.2	313.3	-954.3	954.3	99.9	-99.9
		X3	1027.1	1685.6	329.2	-968.8	968.8	39.9	-39.9
		X4	1027.1	1685.6	329.2	-968.8	968.8	-39.9	39.9
		X5	1022.7	1649.2	313.3	-954.3	954.3	-99.9	99.9

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X6	405.1	1236.3	415.6	-586.2	586.2	1337.6	-1337.6
1F	2F	X1	-186.4	2646.6	1416.5	-745.5	745.5	-1440.5	1440.5
		X2	388.0	2957.9	1284.9	-1013.9	1013.9	133.3	-133.3
		X3	328.2	2731.0	1201.4	-927.0	927.0	50.3	-50.3
		X4	328.2	2731.0	1201.4	-927.0	927.0	-50.3	50.3
		X5	388.0	2957.9	1284.9	-1013.9	1013.9	-133.3	133.3
		X6	-186.4	2646.6	1416.5	-745.5	745.5	1440.5	-1440.5

=====

* Y3 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-151.6	162.9	84.4	127.3	130.5	0.0	0.0
	X2	X3	-159.4	158.9	82.5	129.0	128.8	0.0	0.0
	X3	X4	-159.0	159.0	82.6	128.9	128.9	0.0	0.0
	X4	X5	-158.9	159.4	82.5	128.8	129.0	0.0	0.0
	X5	X6	-162.9	151.6	84.4	130.5	127.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-136.2	138.2	68.7	115.7	116.3	0.0	0.0
	X2	X3	-137.6	137.7	68.3	116.0	116.0	0.0	0.0
	X3	X4	-137.7	137.7	68.3	116.0	116.0	0.0	0.0
	X4	X5	-137.7	137.6	68.3	116.0	116.0	0.0	0.0
	X5	X6	-138.2	136.2	68.7	116.3	115.7	0.0	0.0
11F	X1	X2	-140.2	144.5	71.9	120.1	121.3	0.0	0.0
	X2	X3	-143.2	143.2	71.0	120.8	120.7	0.0	0.0
	X3	X4	-143.2	143.2	71.0	120.7	120.7	0.0	0.0
	X4	X5	-143.2	143.2	71.0	120.7	120.8	0.0	0.0
	X5	X6	-144.5	140.2	71.9	121.3	120.1	0.0	0.0
10F	X1	X2	-140.4	144.5	71.8	120.2	121.3	0.0	0.0
	X2	X3	-143.2	143.2	71.0	120.8	120.7	0.0	0.0
	X3	X4	-143.2	143.2	71.0	120.7	120.7	0.0	0.0
	X4	X5	-143.2	143.2	71.0	120.7	120.8	0.0	0.0
	X5	X6	-144.5	140.4	71.8	121.3	120.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-149.4	156.3	77.7	129.1	131.1	0.0	0.0
	X2	X3	-154.2	154.1	76.5	130.1	130.1	0.0	0.0
	X3	X4	-154.1	154.1	76.5	130.1	130.1	0.0	0.0
	X4	X5	-154.1	154.2	76.5	130.1	130.1	0.0	0.0
	X5	X6	-156.3	149.4	77.7	131.1	129.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-149.1	156.1	77.6	128.9	130.9	0.0	0.0
	X2	X3	-153.9	153.8	76.3	129.9	129.8	0.0	0.0
	X3	X4	-153.8	153.8	76.3	129.9	129.9	0.0	0.0
	X4	X5	-153.8	153.9	76.3	129.8	129.9	0.0	0.0
	X5	X6	-156.1	149.1	77.6	130.9	128.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-148.9	156.3	77.6	128.8	130.9	0.0	0.0
	X2	X3	-153.9	153.8	76.3	129.9	129.8	0.0	0.0
	X3	X4	-153.8	153.8	76.3	129.9	129.9	0.0	0.0
	X4	X5	-153.8	153.9	76.3	129.8	129.9	0.0	0.0
	X5	X6	-156.3	148.9	77.6	130.9	128.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	-148.8	156.4	77.6	128.8	131.0	0.0	0.0
	X2	X3	-153.9	153.8	76.3	129.9	129.8	0.0	0.0
	X3	X4	-153.8	153.8	76.3	129.9	129.9	0.0	0.0
	X4	X5	-153.8	153.9	76.3	129.8	129.9	0.0	0.0
	X5	X6	-156.4	148.8	77.6	131.0	128.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-150.3	159.6	79.1	130.8	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-156.6	156.4	77.6	132.2	132.1	0.0	0.0
	X3	X4	-156.4	156.4	77.7	132.1	132.1	0.0	0.0
	X4	X5	-156.4	156.6	77.6	132.1	132.2	0.0	0.0
	X5	X6	-159.6	150.3	79.1	133.5	130.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-149.9	159.6	79.0	130.5	133.3	0.0	0.0
	X2	X3	-156.3	156.1	77.5	131.9	131.8	0.0	0.0
	X3	X4	-156.2	156.2	77.5	131.9	131.9	0.0	0.0
	X4	X5	-156.1	156.3	77.5	131.8	131.9	0.0	0.0
	X5	X6	-159.6	149.9	79.0	133.3	130.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X1	X2	-149.7	159.7	79.0	130.5	133.3	0.0	0.0
	X2	X3	-156.4	156.1	77.5	131.9	131.8	0.0	0.0
	X3	X4	-156.2	156.2	77.5	131.9	131.9	0.0	0.0
	X4	X5	-156.1	156.4	77.5	131.8	131.9	0.0	0.0
	X5	X6	-159.7	149.7	79.0	133.3	130.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-152.6	164.6	81.0	133.4	136.8	0.0	0.0
	X2	X3	-159.8	160.2	79.6	135.0	135.1	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	79.5	135.1	135.1	0.0	0.0
	X4	X5	-160.2	159.8	79.6	135.1	135.0	0.0	0.0
	X5	X6	-164.6	152.6	81.0	136.8	133.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-99.4	253.0	178.4	169.4	213.3	0.0	0.0
	X2	X3	-226.9	193.9	96.2	168.6	159.2	0.0	0.0
	X3	X4	-198.9	198.9	107.7	163.9	163.9	0.0	0.0
	X4	X5	-193.9	226.9	96.2	159.2	168.6	0.0	0.0
	X5	X6	-253.0	99.4	178.4	213.3	169.4	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	412.9	396.3	8.3	-115.6	115.6	0.0	0.0
	X2	X3	430.1	429.1	0.5	-122.8	122.8	0.0	0.0
	X3	X4	429.6	429.6	0.0	-122.7	122.7	0.0	0.0
	X4	X5	429.1	430.1	-0.5	-122.8	122.8	0.0	0.0
	X5	X6	396.3	412.9	-8.3	-115.6	115.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	522.9	514.8	4.1	-148.2	148.2	0.0	0.0
	X2	X3	561.8	561.2	0.3	-160.4	160.4	0.0	0.0
	X3	X4	562.2	562.2	0.0	-160.6	160.6	0.0	0.0
	X4	X5	561.2	561.8	-0.3	-160.4	160.4	0.0	0.0
	X5	X6	514.8	522.9	-4.1	-148.2	148.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	721.1	705.2	8.0	-203.7	203.7	0.0	0.0
	X2	X3	748.4	747.8	0.3	-213.7	213.7	0.0	0.0
	X3	X4	748.8	748.8	0.0	-213.9	213.9	0.0	0.0
	X4	X5	747.8	748.4	-0.3	-213.7	213.7	0.0	0.0
	X5	X6	705.2	721.1	-8.0	-203.7	203.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	815.8	802.2	6.8	-231.1	231.1	0.0	0.0
	X2	X3	847.7	847.0	0.3	-242.1	242.1	0.0	0.0
	X3	X4	848.0	848.0	0.0	-242.3	242.3	0.0	0.0
	X4	X5	847.0	847.7	-0.3	-242.1	242.1	0.0	0.0
	X5	X6	802.2	815.8	-6.8	-231.1	231.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	1217.9	1188.9	14.5	-343.8	343.8	0.0	0.0
	X2	X3	1240.1	1239.1	0.5	-354.2	354.2	0.0	0.0
	X3	X4	1240.3	1240.3	0.0	-354.4	354.4	0.0	0.0
	X4	X5	1239.1	1240.1	-0.5	-354.2	354.2	0.0	0.0
	X5	X6	1188.9	1217.9	-14.5	-343.8	343.8	0.0	0.0
8F	X1	X2	1296.9	1266.7	15.1	-366.2	366.2	0.0	0.0
	X2	X3	1312.1	1311.2	0.4	-374.8	374.8	0.0	0.0
	X3	X4	1312.4	1312.4	0.0	-375.0	375.0	0.0	0.0
	X4	X5	1311.2	1312.1	-0.4	-374.8	374.8	0.0	0.0
	X5	X6	1266.7	1296.9	-15.1	-366.2	366.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	1383.1	1356.9	13.1	-391.4	391.4	0.0	0.0
	X2	X3	1402.4	1401.6	0.4	-400.6	400.6	0.0	0.0
	X3	X4	1402.6	1402.6	0.0	-400.7	400.7	0.0	0.0
	X4	X5	1401.6	1402.4	-0.4	-400.6	400.6	0.0	0.0
	X5	X6	1356.9	1383.1	-13.1	-391.4	391.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	1450.5	1428.3	11.1	-411.3	411.3	0.0	0.0
	X2	X3	1471.8	1471.1	0.4	-420.4	420.4	0.0	0.0
	X3	X4	1471.9	1471.9	0.0	-420.5	420.5	0.0	0.0
	X4	X5	1471.1	1471.8	-0.4	-420.4	420.4	0.0	0.0
	X5	X6	1428.3	1450.5	-11.1	-411.3	411.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	1775.5	1740.2	17.7	-502.2	502.2	0.0	0.0
	X2	X3	1770.7	1770.2	0.3	-505.8	505.8	0.0	0.0
	X3	X4	1771.2	1771.2	0.0	-506.0	506.0	0.0	0.0
	X4	X5	1770.2	1770.7	-0.3	-505.8	505.8	0.0	0.0
	X5	X6	1740.2	1775.5	-17.7	-502.2	502.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	1783.3	1755.0	14.2	-505.5	505.5	0.0	0.0
	X2	X3	1780.7	1780.2	0.3	-508.7	508.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X3	X4	1780.8	1780.8	0.0	-508.8	508.8	0.0	0.0
	X4	X5	1780.2	1780.7	-0.3	-508.7	508.7	0.0	0.0
	X5	X6	1755.0	1783.3	-14.2	-505.5	505.5	0.0	0.0
3F	X1	X2	1696.6	1674.6	11.0	-481.6	481.6	0.0	0.0
	X2	X3	1692.4	1692.6	-0.1	-483.6	483.6	0.0	0.0
	X3	X4	1693.8	1693.8	0.0	-483.9	483.9	0.0	0.0
	X4	X5	1692.6	1692.4	0.1	-483.6	483.6	0.0	0.0
	X5	X6	1674.6	1696.6	-11.0	-481.6	481.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	1526.8	1505.3	10.8	-433.2	433.2	0.0	0.0
	X2	X3	1501.0	1497.1	1.9	-428.3	428.3	0.0	0.0
	X3	X4	1492.2	1492.2	0.0	-426.3	426.3	0.0	0.0
	X4	X5	1497.1	1501.0	-1.9	-428.3	428.3	0.0	0.0
	X5	X6	1505.3	1526.8	-10.8	-433.2	433.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	3427.3	2920.3	253.5	-906.8	906.8	0.0	0.0
	X2	X3	1811.2	2048.5	-118.7	-551.4	551.4	0.0	0.0
	X3	X4	2266.2	2266.2	0.0	-647.5	647.5	0.0	0.0
	X4	X5	2048.5	1811.2	118.7	-551.4	551.4	0.0	0.0
	X5	X6	2920.3	3427.3	-253.5	-906.8	906.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-412.9	-396.3	-8.3	115.6	-115.6	0.0	0.0
	X2	X3	-430.1	-429.1	-0.5	122.8	-122.8	0.0	0.0
	X3	X4	-429.6	-429.6	0.0	122.7	-122.7	0.0	0.0
	X4	X5	-429.1	-430.1	0.5	122.8	-122.8	0.0	0.0
	X5	X6	-396.3	-412.9	8.3	115.6	-115.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-522.9	-514.8	-4.1	148.2	-148.2	0.0	0.0
	X2	X3	-561.8	-561.2	-0.3	160.4	-160.4	0.0	0.0
	X3	X4	-562.2	-562.2	0.0	160.6	-160.6	0.0	0.0
	X4	X5	-561.2	-561.8	0.3	160.4	-160.4	0.0	0.0
	X5	X6	-514.8	-522.9	4.1	148.2	-148.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-721.1	-705.2	-8.0	203.7	-203.7	0.0	0.0
	X2	X3	-748.4	-747.8	-0.3	213.7	-213.7	0.0	0.0
	X3	X4	-748.8	-748.8	0.0	213.9	-213.9	0.0	0.0
	X4	X5	-747.8	-748.4	0.3	213.7	-213.7	0.0	0.0
	X5	X6	-705.2	-721.1	8.0	203.7	-203.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-815.8	-802.2	-6.8	231.1	-231.1	0.0	0.0
	X2	X3	-847.7	-847.0	-0.3	242.1	-242.1	0.0	0.0
	X3	X4	-848.0	-848.0	0.0	242.3	-242.3	0.0	0.0
	X4	X5	-847.0	-847.7	0.3	242.1	-242.1	0.0	0.0
	X5	X6	-802.2	-815.8	6.8	231.1	-231.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1217.9	-1188.9	-14.5	343.8	-343.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1240.1	-1239.1	-0.5	354.2	-354.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1240.3	-1240.3	0.0	354.4	-354.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1239.1	-1240.1	0.5	354.2	-354.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1188.9	-1217.9	14.5	343.8	-343.8	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1296.9	-1266.7	-15.1	366.2	-366.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1312.1	-1311.2	-0.4	374.8	-374.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1312.4	-1312.4	0.0	375.0	-375.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1311.2	-1312.1	0.4	374.8	-374.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1266.7	-1296.9	15.1	366.2	-366.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1383.1	-1356.9	-13.1	391.4	-391.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1402.4	-1401.6	-0.4	400.6	-400.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1402.6	-1402.6	0.0	400.7	-400.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1401.6	-1402.4	0.4	400.6	-400.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1356.9	-1383.1	13.1	391.4	-391.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1450.5	-1428.3	-11.1	411.3	-411.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1471.8	-1471.1	-0.4	420.4	-420.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1471.9	-1471.9	0.0	420.5	-420.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1471.1	-1471.8	0.4	420.4	-420.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1428.3	-1450.5	11.1	411.3	-411.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1775.5	-1740.2	-17.7	502.2	-502.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1770.7	-1770.2	-0.3	505.8	-505.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1771.2	-1771.2	0.0	506.0	-506.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1770.2	-1770.7	0.3	505.8	-505.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X5	X6	-1740.2	-1775.5	17.7	502.2	-502.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1783.3	-1755.0	-14.2	505.5	-505.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1780.7	-1780.2	-0.3	508.7	-508.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1780.8	-1780.8	0.0	508.8	-508.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1780.2	-1780.7	0.3	508.7	-508.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1755.0	-1783.3	14.2	505.5	-505.5	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1696.6	-1674.6	-11.0	481.6	-481.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1692.4	-1692.6	0.1	483.6	-483.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1693.8	-1693.8	0.0	483.9	-483.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1692.6	-1692.4	-0.1	483.6	-483.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1674.6	-1696.6	11.0	481.6	-481.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1526.8	-1505.3	-10.8	433.2	-433.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1501.0	-1497.1	-1.9	428.3	-428.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1492.2	-1492.2	0.0	426.3	-426.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1497.1	-1501.0	1.9	428.3	-428.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1505.3	-1526.8	10.8	433.2	-433.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3427.3	-2920.3	-253.5	906.8	-906.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1811.2	-2048.5	118.7	551.4	-551.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2266.2	-2266.2	0.0	647.5	-647.5	0.0	0.0
	X4	X5	-2048.5	-1811.2	-118.7	551.4	-551.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2920.3	-3427.3	253.5	906.8	-906.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	151.6	80.6	-35.5	-82.9	82.9	-336.3	336.3
		X2	-3.5	-0.7	1.4	1.5	-1.5	-546.6	546.6
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-544.9	544.9
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-544.9	544.9
		X5	3.5	0.7	-1.4	-1.5	1.5	-546.6	546.6
		X6	-151.6	-80.6	35.5	82.9	-82.9	-336.3	336.3
11F	12F	X1	55.6	68.0	6.2	-44.1	44.1	-692.6	692.6
		X2	0.2	-0.5	-0.3	0.1	-0.1	-1096.2	1096.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1094.2	1094.2
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1094.2	1094.2
		X5	-0.2	0.5	0.3	-0.1	0.1	-1096.2	1096.2
		X6	-55.6	-68.0	-6.2	44.1	-44.1	-692.6	692.6
10F	11F	X1	72.3	70.1	-1.1	-50.9	50.9	-1052.5	1052.5
		X2	-0.7	-0.6	0.1	0.5	-0.5	-1654.0	1654.0
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1651.4	1651.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1651.4	1651.4
		X5	0.7	0.6	-0.1	-0.5	0.5	-1654.0	1654.0
		X6	-72.3	-70.1	1.1	50.9	-50.9	-1052.5	1052.5
9F	10F	X1	70.3	73.1	1.4	-50.8	50.8	-1412.5	1412.5
		X2	-0.7	-1.0	-0.1	0.6	-0.6	-2219.5	2219.5
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2216.3	2216.3
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2216.3	2216.3
		X5	0.7	1.0	0.1	-0.6	0.6	-2219.5	2219.5
		X6	-70.3	-73.1	-1.4	50.8	-50.8	-1412.5	1412.5
8F	9F	X1	76.3	74.1	-1.1	-53.7	53.7	-1779.7	1779.7
		X2	-1.1	-1.1	0.0	0.8	-0.8	-2801.9	2801.9
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2797.8	2797.8
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2797.8	2797.8
		X5	1.1	1.1	-0.0	-0.8	0.8	-2801.9	2801.9
		X6	-76.3	-74.1	1.1	53.7	-53.7	-1779.7	1779.7
7F	8F	X1	75.1	73.8	-0.6	-53.2	53.2	-2147.0	2147.0
		X2	-1.1	-1.1	0.0	0.8	-0.8	-3384.3	3384.3
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3379.2	3379.2
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3379.2	3379.2
		X5	1.1	1.1	-0.0	-0.8	0.8	-3384.3	3384.3
		X6	-75.1	-73.8	0.6	53.2	-53.2	-2147.0	2147.0
6F	7F	X1	75.2	73.9	-0.6	-53.2	53.2	-2514.3	2514.3
		X2	-1.3	-1.2	0.0	0.9	-0.9	-3979.5	3979.5
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3973.3	3973.3
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3973.3	3973.3
		X5	1.3	1.2	-0.0	-0.9	0.9	-3979.5	3979.5

* Y3 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X6	-75.2	-73.9	0.6	53.2	-53.2	-2514.3	2514.3
5F	6F	X1	74.9	72.6	-1.1	-52.7	52.7	-2881.6	2881.6
		X2	-1.3	-1.5	-0.1	1.0	-1.0	-4575.1	4575.1
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-4567.8	4567.8
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4567.8	4567.8
		X5	1.3	1.5	0.1	-1.0	1.0	-4575.1	4575.1
		X6	-74.9	-72.6	1.1	52.7	-52.7	-2881.6	2881.6
4F	5F	X1	77.6	73.0	-2.3	-53.8	53.8	-3250.5	3250.5
		X2	-1.6	-1.4	0.1	1.1	-1.1	-5174.2	5174.2
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-5165.4	5165.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-5165.4	5165.4
		X5	1.6	1.4	-0.1	-1.1	1.1	-5174.2	5174.2
		X6	-77.6	-73.0	2.3	53.8	-53.8	-3250.5	3250.5
3F	4F	X1	76.9	73.2	-1.8	-53.6	53.6	-3619.5	3619.5
		X2	-1.9	-2.3	-0.2	1.5	-1.5	-5786.4	5786.4
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-5776.2	5776.2
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-5776.2	5776.2
		X5	1.9	2.3	0.2	-1.5	1.5	-5786.4	5786.4
		X6	-76.9	-73.2	1.8	53.6	-53.6	-3619.5	3619.5
2F	3F	X1	76.5	70.4	-3.0	-52.5	52.5	-3988.7	3988.7
		X2	-1.0	2.4	1.7	-0.5	0.5	-6398.2	6398.2
		X3	-0.1	-1.0	-0.4	0.4	-0.4	-6386.6	6386.6
		X4	0.1	1.0	0.4	-0.4	0.4	-6386.6	6386.6
		X5	1.0	-2.4	-1.7	0.5	-0.5	-6398.2	6398.2
		X6	-76.5	-70.4	3.0	52.5	-52.5	-3988.7	3988.7
1F	2F	X1	82.2	99.4	8.6	-55.0	55.0	-4369.5	4369.5
		X2	-7.3	-26.1	-9.4	10.1	-10.1	-7024.1	7024.1
		X3	1.0	5.0	2.0	-1.8	1.8	-7010.9	7010.9
		X4	-1.0	-5.0	-2.0	1.8	-1.8	-7010.9	7010.9
		X5	7.3	26.1	9.4	-10.1	10.1	-7024.1	7024.1
		X6	-82.2	-99.4	-8.6	55.0	-55.0	-4369.5	4369.5

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	-412.9	251.1	332.0	57.8	-57.8	68.4	-68.4
		X2	-826.4	-188.2	319.1	362.4	-362.4	8.1	-8.1
		X3	-858.7	-213.2	322.8	382.8	-382.8	1.9	-1.9
		X4	-858.7	-213.2	322.8	382.8	-382.8	-1.9	1.9
		X5	-826.4	-188.2	319.1	362.4	-362.4	-8.1	8.1
		X6	-412.9	251.1	332.0	57.8	-57.8	-68.4	68.4
11F	12F	X1	-774.0	47.0	410.5	259.6	-259.6	158.2	-158.2
		X2	-888.4	-423.2	232.6	468.4	-468.4	23.3	-23.3
		X3	-910.2	-444.8	232.7	483.9	-483.9	5.5	-5.5
		X4	-910.2	-444.8	232.7	483.9	-483.9	-5.5	5.5
		X5	-888.4	-423.2	232.6	468.4	-468.4	-23.3	23.3
		X6	-774.0	47.0	410.5	259.6	-259.6	-158.2	158.2
10F	11F	X1	-768.1	-212.0	278.0	350.0	-350.0	271.8	-271.8
		X2	-1030.4	-598.5	216.0	581.8	-581.8	36.4	-36.4
		X3	-1051.8	-619.4	216.2	596.8	-596.8	8.4	-8.4
		X4	-1051.8	-619.4	216.2	596.8	-596.8	-8.4	8.4
		X5	-1030.4	-598.5	216.0	581.8	-581.8	-36.4	36.4
		X6	-768.1	-212.0	278.0	350.0	-350.0	-271.8	271.8
9F	10F	X1	-603.7	-467.6	68.1	379.2	-379.2	399.5	-399.5
		X2	-1051.3	-1057.5	-3.1	746.5	-746.5	52.6	-52.6
		X3	-1075.6	-1082.5	-3.4	764.0	-764.0	11.9	-11.9
		X4	-1075.6	-1082.5	-3.4	764.0	-764.0	-11.9	11.9
		X5	-1051.3	-1057.5	-3.1	746.5	-746.5	-52.6	52.6
		X6	-603.7	-467.6	68.1	379.2	-379.2	-399.5	399.5
8F	9F	X1	-750.3	-416.2	167.1	416.6	-416.6	589.8	-589.8
		X2	-1371.5	-1099.7	135.9	882.6	-882.6	67.7	-67.7
		X3	-1396.8	-1122.5	137.2	899.8	-899.8	15.4	-15.4
		X4	-1396.8	-1122.5	137.2	899.8	-899.8	-15.4	15.4
		X5	-1371.5	-1099.7	135.9	882.6	-882.6	-67.7	67.7
		X6	-750.3	-416.2	167.1	416.6	-416.6	-589.8	589.8
7F	8F	X1	-880.8	-554.1	163.4	512.4	-512.4	789.8	-789.8

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X2	-1479.2	-1141.6	168.8	936.0	-936.0	79.6	-79.6
		X3	-1501.1	-1162.2	169.4	951.2	-951.2	18.2	-18.2
		X4	-1501.1	-1162.2	169.4	951.2	-951.2	-18.2	18.2
		X5	-1479.2	-1141.6	168.8	936.0	-936.0	-79.6	79.6
		X6	-880.8	-554.1	163.4	512.4	-512.4	-789.8	789.8
6F	7F	X1	-829.0	-589.9	119.5	506.8	-506.8	995.1	-995.1
		X2	-1617.7	-1299.8	159.0	1042.0	-1042.0	95.3	-95.3
		X3	-1642.0	-1322.2	159.9	1058.7	-1058.7	21.2	-21.2
		X4	-1642.0	-1322.2	159.9	1058.7	-1058.7	-21.2	21.2
		X5	-1617.7	-1299.8	159.0	1042.0	-1042.0	-95.3	95.3
5F	6F	X6	-829.0	-589.9	119.5	506.8	-506.8	-995.1	995.1
		X1	-860.6	-816.6	22.0	599.0	-599.0	1213.8	-1213.8
		X2	-1600.4	-1648.4	-24.0	1160.3	-1160.3	107.9	-107.9
		X3	-1620.7	-1664.1	-21.7	1173.2	-1173.2	23.8	-23.8
		X4	-1620.7	-1664.1	-21.7	1173.2	-1173.2	-23.8	23.8
4F	5F	X5	-1600.4	-1648.4	-24.0	1160.3	-1160.3	-107.9	107.9
		X6	-860.6	-816.6	22.0	599.0	-599.0	-1213.8	1213.8
		X1	-959.0	-971.6	-6.3	689.5	-689.5	1499.1	-1499.1
		X2	-1862.4	-1734.6	63.9	1284.6	-1284.6	126.9	-126.9
		X3	-1877.2	-1748.3	64.4	1294.8	-1294.8	29.7	-29.7
3F	4F	X4	-1877.2	-1748.3	64.4	1294.8	-1294.8	-29.7	29.7
		X5	-1862.4	-1734.6	63.9	1284.6	-1284.6	-126.9	126.9
		X6	-959.0	-971.6	-6.3	689.5	-689.5	-1499.1	1499.1
		X1	-811.8	-1168.7	-178.5	707.3	-707.3	1793.9	-1793.9
		X2	-1801.1	-2077.2	-138.0	1385.1	-1385.1	161.0	-161.0
2F	3F	X3	-1812.6	-2076.5	-132.0	1389.0	-1389.0	39.6	-39.6
		X4	-1812.6	-2076.5	-132.0	1389.0	-1389.0	-39.6	39.6
		X5	-1801.1	-2077.2	-138.0	1385.1	-1385.1	-161.0	161.0
		X6	-811.8	-1168.7	-178.5	707.3	-707.3	-1793.9	1793.9
		X1	-527.9	-1845.5	-658.8	847.6	-847.6	2083.7	-2083.7
1F	2F	X2	-1289.8	-2756.0	-733.1	1444.9	-1444.9	194.7	-194.7
		X3	-1309.8	-2831.4	-760.8	1479.0	-1479.0	50.6	-50.6
		X4	-1309.8	-2831.4	-760.8	1479.0	-1479.0	-50.6	50.6
		X5	-1289.8	-2756.0	-733.1	1444.9	-1444.9	-194.7	194.7
		X6	-527.9	-1845.5	-658.8	847.6	-847.6	-2083.7	2083.7
1F	2F	X1	318.6	-3427.3	-1873.0	942.0	-942.0	2356.8	-2356.8
		X2	-250.2	-4731.5	-2240.6	1509.6	-1509.6	228.2	-228.2
		X3	-157.9	-4314.7	-2078.4	1355.3	-1355.3	61.5	-61.5
		X4	-157.9	-4314.7	-2078.4	1355.3	-1355.3	-61.5	61.5
		X5	-250.2	-4731.5	-2240.6	1509.6	-1509.6	-228.2	228.2
		X6	318.6	-3427.3	-1873.0	942.0	-942.0	-2356.8	2356.8

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	412.9	-251.1	-332.0	-57.8	57.8	-68.4	68.4
		X2	826.4	188.2	-319.1	-362.4	362.4	-8.1	8.1
		X3	858.7	213.2	-322.8	-382.8	382.8	-1.9	1.9
		X4	858.7	213.2	-322.8	-382.8	382.8	1.9	-1.9
		X5	826.4	188.2	-319.1	-362.4	362.4	8.1	-8.1
11F	12F	X6	412.9	-251.1	-332.0	-57.8	57.8	68.4	-68.4
		X1	774.0	-47.0	-410.5	-259.6	259.6	-158.2	158.2
		X2	888.4	423.2	-232.6	-468.4	468.4	-23.3	23.3
		X3	910.2	444.8	-232.7	-483.9	483.9	-5.5	5.5
		X4	910.2	444.8	-232.7	-483.9	483.9	5.5	-5.5
10F	11F	X5	888.4	423.2	-232.6	-468.4	468.4	23.3	-23.3
		X6	774.0	-47.0	-410.5	-259.6	259.6	158.2	-158.2
		X1	768.1	212.0	-278.0	-350.0	350.0	-271.8	271.8
		X2	1030.4	598.5	-216.0	-581.8	581.8	-36.4	36.4
		X3	1051.8	619.4	-216.2	-596.8	596.8	-8.4	8.4
9F	10F	X4	1051.8	619.4	-216.2	-596.8	596.8	8.4	-8.4
		X5	1030.4	598.5	-216.0	-581.8	581.8	36.4	-36.4
		X6	768.1	212.0	-278.0	-350.0	350.0	271.8	-271.8
9F	10F	X1	603.7	467.6	-68.1	-379.2	379.2	-399.5	399.5
		X2	1051.3	1057.5	3.1	-746.5	746.5	-52.6	52.6
		X3	1075.6	1082.5	3.4	-764.0	764.0	-11.9	11.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X4	1075.6	1082.5	3.4	-764.0	764.0	11.9	-11.9
		X5	1051.3	1057.5	3.1	-746.5	746.5	52.6	-52.6
		X6	603.7	467.6	-68.1	-379.2	379.2	399.5	-399.5
8F	9F	X1	750.3	416.2	-167.1	-416.6	416.6	-589.8	589.8
		X2	1371.5	1099.7	-135.9	-882.6	882.6	-67.7	67.7
		X3	1396.8	1122.5	-137.2	-899.8	899.8	-15.4	15.4
		X4	1396.8	1122.5	-137.2	-899.8	899.8	15.4	-15.4
		X5	1371.5	1099.7	-135.9	-882.6	882.6	67.7	-67.7
		X6	750.3	416.2	-167.1	-416.6	416.6	589.8	-589.8
7F	8F	X1	880.8	554.1	-163.4	-512.4	512.4	-789.8	789.8
		X2	1479.2	1141.6	-168.8	-936.0	936.0	-79.6	79.6
		X3	1501.1	1162.2	-169.4	-951.2	951.2	-18.2	18.2
		X4	1501.1	1162.2	-169.4	-951.2	951.2	18.2	-18.2
		X5	1479.2	1141.6	-168.8	-936.0	936.0	79.6	-79.6
		X6	880.8	554.1	-163.4	-512.4	512.4	789.8	-789.8
6F	7F	X1	829.0	589.9	-119.5	-506.8	506.8	-995.1	995.1
		X2	1617.7	1299.8	-159.0	-1042.0	1042.0	-95.3	95.3
		X3	1642.0	1322.2	-159.9	-1058.7	1058.7	-21.2	21.2
		X4	1642.0	1322.2	-159.9	-1058.7	1058.7	21.2	-21.2
		X5	1617.7	1299.8	-159.0	-1042.0	1042.0	95.3	-95.3
		X6	829.0	589.9	-119.5	-506.8	506.8	995.1	-995.1
5F	6F	X1	860.6	816.6	-22.0	-599.0	599.0	-1213.8	1213.8
		X2	1600.4	1648.4	24.0	-1160.3	1160.3	-107.9	107.9
		X3	1620.7	1664.1	21.7	-1173.2	1173.2	-23.8	23.8
		X4	1620.7	1664.1	21.7	-1173.2	1173.2	23.8	-23.8
		X5	1600.4	1648.4	24.0	-1160.3	1160.3	107.9	-107.9
		X6	860.6	816.6	-22.0	-599.0	599.0	1213.8	-1213.8
4F	5F	X1	959.0	971.6	6.3	-689.5	689.5	-1499.1	1499.1
		X2	1862.4	1734.6	-63.9	-1284.6	1284.6	-126.9	126.9
		X3	1877.2	1748.3	-64.4	-1294.8	1294.8	-29.7	29.7
		X4	1877.2	1748.3	-64.4	-1294.8	1294.8	29.7	-29.7
		X5	1862.4	1734.6	-63.9	-1284.6	1284.6	126.9	-126.9
		X6	959.0	971.6	6.3	-689.5	689.5	1499.1	-1499.1
3F	4F	X1	811.8	1168.7	178.5	-707.3	707.3	-1793.9	1793.9
		X2	1801.1	2077.2	138.0	-1385.1	1385.1	-161.0	161.0
		X3	1812.6	2076.5	132.0	-1389.0	1389.0	-39.6	39.6
		X4	1812.6	2076.5	132.0	-1389.0	1389.0	39.6	-39.6
		X5	1801.1	2077.2	138.0	-1385.1	1385.1	161.0	-161.0
		X6	811.8	1168.7	178.5	-707.3	707.3	1793.9	-1793.9
2F	3F	X1	527.9	1845.5	658.8	-847.6	847.6	-2083.7	2083.7
		X2	1289.8	2756.0	733.1	-1444.9	1444.9	-194.7	194.7
		X3	1309.8	2831.4	760.8	-1479.0	1479.0	-50.6	50.6
		X4	1309.8	2831.4	760.8	-1479.0	1479.0	50.6	-50.6
		X5	1289.8	2756.0	733.1	-1444.9	1444.9	194.7	-194.7
		X6	527.9	1845.5	658.8	-847.6	847.6	2083.7	-2083.7
1F	2F	X1	-318.6	3427.3	1873.0	-942.0	942.0	-2356.8	2356.8
		X2	250.2	4731.5	2240.6	-1509.6	1509.6	-228.2	228.2
		X3	157.9	4314.7	2078.4	-1355.3	1355.3	-61.5	61.5
		X4	157.9	4314.7	2078.4	-1355.3	1355.3	61.5	-61.5
		X5	250.2	4731.5	2240.6	-1509.6	1509.6	228.2	-228.2
		X6	-318.6	3427.3	1873.0	-942.0	942.0	2356.8	-2356.8

=====

* Y4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	42.7	29.8	21.3	33.5	0.0	0.0
	X2	X3	-42.7	32.2	13.7	28.9	25.9	0.0	0.0
	X3	X4	-32.2	32.2	19.0	27.4	27.4	0.0	0.0
	X4	X5	-32.2	42.7	13.7	25.9	28.9	0.0	0.0
	X5	X6	-42.7	0.0	29.8	33.5	21.3	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	692.5	207.8	190.7	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	648.3	188.7	188.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	-0.0	1.8	6.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	4.3	951.8	297.9	298.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-320.2	320.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-336.3	336.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.9	638.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-692.6	692.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-962.7	962.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1052.5	1052.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1286.5	1286.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1412.5	1412.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1616.2	1616.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1779.7	1779.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.7	1945.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2147.0	2147.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2279.5	2279.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2514.3	2514.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2613.1	2613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2881.6	2881.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2946.5	2946.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3250.5	3250.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3279.6	3279.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3619.5	3619.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3612.4	3612.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3988.7	3988.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3953.3	3953.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4369.5	4369.5

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-52.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.2	55.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	171.7	-171.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-181.2	181.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	321.6	-321.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-339.4	339.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.7	-498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-526.2	526.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	699.8	-699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-738.2	738.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	919.5	-919.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-969.9	969.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1155.7	-1155.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1218.7	1218.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1405.3	-1405.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.8	1481.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1664.5	-1664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1755.7	1755.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1929.7	-1929.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2035.9	2035.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2198.3	-2198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2320.2	2320.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2493.4	-2493.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2633.2	2633.2

* X1 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.4	52.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	-55.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-171.7	171.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.2	-181.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-321.6	321.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	339.4	-339.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-498.7	498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	526.2	-526.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-699.8	699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	738.2	-738.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-919.5	919.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	969.9	-969.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1155.7	1155.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1218.7	-1218.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1405.3	1405.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.8	-1481.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1664.5	1664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1755.7	-1755.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1929.7	1929.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2035.9	-2035.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2198.3	2198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2320.2	-2320.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2493.4	2493.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2633.2	-2633.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	6.3	-9.3	-8.3	-6.3
11F	Y2	Y3	12.8	-9.4	-8.2	-6.3
10F	Y2	Y3	19.4	-9.5	-8.1	-6.3
9F	Y2	Y3	26.0	-9.6	-8.0	-6.2
8F	Y2	Y3	32.8	-9.4	-7.6	-6.1
7F	Y2	Y3	39.5	-9.3	-7.2	-5.9
6F	Y2	Y3	46.2	-8.9	-6.5	-5.5
5F	Y2	Y3	53.0	-8.3	-5.4	-4.9
4F	Y2	Y3	59.8	-7.4	-4.3	-4.2
3F	Y2	Y3	66.5	-6.3	-2.9	-3.3
2F	Y2	Y3	73.3	-4.9	-1.1	-2.1
1F	Y2	Y3	80.3	-3.2	0.7	-0.8

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-3.7	1068.1	620.7	603.1
11F	Y2	Y3	-11.6	1844.4	377.1	793.4
10F	Y2	Y3	-22.0	2715.6	-32.6	958.2
9F	Y2	Y3	-34.1	3691.9	-569.3	1105.3
8F	Y2	Y3	-48.1	4713.8	-1265.2	1231.6
7F	Y2	Y3	-63.2	5798.3	-2057.0	1336.2
6F	Y2	Y3	-79.7	6931.7	-2940.0	1425.6
5F	Y2	Y3	-96.9	8100.0	-3903.7	1498.7
4F	Y2	Y3	-114.4	9272.9	-4947.0	1545.0
3F	Y2	Y3	-132.1	10451.2	-6036.2	1576.8
2F	Y2	Y3	-149.7	11624.3	-7162.0	1593.7
1F	Y2	Y3	-168.4	13319.4	-7994.7	1613.5

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	3.7	-1068.1	-620.7	-603.1
11F	Y2	Y3	11.6	-1844.4	-377.1	-793.4
10F	Y2	Y3	22.0	-2715.6	32.6	-958.2
9F	Y2	Y3	34.1	-3691.9	569.3	-1105.3
8F	Y2	Y3	48.1	-4713.8	1265.2	-1231.6
7F	Y2	Y3	63.2	-5798.3	2057.0	-1336.2
6F	Y2	Y3	79.7	-6931.7	2940.0	-1425.6

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	96.9	-8100.0	3903.7	-1498.7
4F	Y2	Y3	114.4	-9272.9	4947.0	-1545.0
3F	Y2	Y3	132.1	-10451.2	6036.2	-1576.8
2F	Y2	Y3	149.7	-11624.3	7162.0	-1593.7
1F	Y2	Y3	168.4	-13319.4	7994.7	-1613.5

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1118.0	326.6	292.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1226.3	369.2	369.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-516.2	516.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.6	546.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-995.7	995.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1096.2	1096.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.4	1484.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1654.0	1654.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1977.8	1977.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2219.5	2219.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2483.1	2483.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.9	2801.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2988.3	2988.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3384.3	3384.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3509.6	3509.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3979.5	3979.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4028.3	4028.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4575.1	4575.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4547.2	4547.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5174.2	5174.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5073.8	5073.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5786.4	5786.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5597.2	5597.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6398.2	6398.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6127.6	6127.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7024.1	7024.1

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.7	28.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.4	-103.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-111.8	111.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.2	-222.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.4	240.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	386.1	-386.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-433.3	433.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	579.7	-579.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.7	650.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	804.9	-804.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-903.2	903.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1069.2	-1069.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1268.0	1268.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1353.3	-1353.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1604.6	1604.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1662.5	-1662.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1970.2	1970.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2016.4	-2016.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.8	2475.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2372.8	-2372.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2911.9	2911.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2780.9	-2780.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3410.6	3410.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	-28.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-103.4	103.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.8	-111.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-222.2	222.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.4	-240.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-386.1	386.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.3	-433.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-579.7	579.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	650.7	-650.7

* X2 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-804.9	804.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	903.2	-903.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1069.2	1069.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1268.0	-1268.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1353.3	1353.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1604.6	-1604.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1662.5	1662.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1970.2	-1970.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2016.4	2016.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2475.8	-2475.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2372.8	2372.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2911.9	-2911.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2780.9	2780.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3410.6	-3410.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.9	3.3	5.3	3.1
11F	Y2	Y3	29.2	3.5	5.1	3.1
10F	Y2	Y3	43.8	3.7	5.0	3.1
9F	Y2	Y3	51.8	-0.1	8.8	3.1
8F	Y2	Y3	65.2	-1.1	9.4	3.0
7F	Y2	Y3	78.7	-2.0	10.1	2.9
6F	Y2	Y3	80.4	-12.6	20.2	2.7
5F	Y2	Y3	92.4	-15.3	22.0	2.4
4F	Y2	Y3	104.4	-18.0	23.8	2.1
3F	Y2	Y3	103.5	-28.6	33.2	1.6
2F	Y2	Y3	114.3	-32.4	35.4	1.1
1F	Y2	Y3	125.2	-36.1	37.4	0.4

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-1.4	679.9	355.9	369.9
11F	Y2	Y3	-6.6	1574.3	307.8	672.2
10F	Y2	Y3	-14.2	2670.8	-52.3	935.2
9F	Y2	Y3	-41.0	3795.2	-493.1	1168.9
8F	Y2	Y3	-61.7	5163.7	-1275.7	1388.6
7F	Y2	Y3	-85.9	6694.3	-2245.4	1588.9
6F	Y2	Y3	-182.6	7828.5	-2867.0	1771.9
5F	Y2	Y3	-231.4	9480.1	-4055.5	1937.4
4F	Y2	Y3	-285.0	11239.1	-5385.2	2090.7
3F	Y2	Y3	-434.0	12280.7	-6046.0	2226.7
2F	Y2	Y3	-511.8	14064.6	-7496.3	2345.8
1F	Y2	Y3	-601.5	16658.5	-8604.1	2440.7

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	1.4	-679.9	-355.9	-369.9
11F	Y2	Y3	6.6	-1574.3	-307.8	-672.2
10F	Y2	Y3	14.2	-2670.8	52.3	-935.2
9F	Y2	Y3	41.0	-3795.2	493.1	-1168.9
8F	Y2	Y3	61.7	-5163.7	1275.7	-1388.6
7F	Y2	Y3	85.9	-6694.3	2245.4	-1588.9
6F	Y2	Y3	182.6	-7828.5	2867.0	-1771.9
5F	Y2	Y3	231.4	-9480.1	4055.5	-1937.4
4F	Y2	Y3	285.0	-11239.1	5385.2	-2090.7
3F	Y2	Y3	434.0	-12280.7	6046.0	-2226.7
2F	Y2	Y3	511.8	-14064.6	7496.3	-2345.8
1F	Y2	Y3	601.5	-16658.5	8604.1	-2440.7

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1118.0	326.6	292.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1226.3	369.2	369.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-517.3	517.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.9	544.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-998.7	998.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1094.2	1094.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1487.0	1487.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1651.4	1651.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1980.1	1980.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2216.3	2216.3

* X3 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2484.8	2484.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2797.8	2797.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2989.5	2989.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3379.2	3379.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3510.0	3510.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3973.3	3973.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4027.9	4027.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4567.8	4567.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4545.9	4545.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5165.4	5165.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5071.6	5071.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5776.2	5776.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5593.9	5593.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6386.6	6386.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6123.4	6123.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7010.9	7010.9

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	-26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.9	28.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.5	-103.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-111.2	111.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.8	-222.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-239.4	239.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	387.1	-387.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-431.7	431.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.2	-582.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-649.3	649.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.9	-808.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-902.1	902.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1075.3	-1075.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1266.9	1266.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1361.2	-1361.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1603.7	1603.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1672.1	-1672.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1969.9	1969.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2027.8	-2027.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.6	2475.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2385.4	-2385.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2912.1	2912.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2794.4	-2794.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3411.3	3411.3

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.9	26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	-28.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-103.5	103.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.2	-111.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-222.8	222.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.4	-239.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-387.1	387.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	431.7	-431.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-582.2	582.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	649.3	-649.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.9	808.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	902.1	-902.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1075.3	1075.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1266.9	-1266.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1361.2	1361.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1603.7	-1603.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1672.1	1672.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1969.9	-1969.9

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2027.8	2027.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2475.6	-2475.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2385.4	2385.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2912.1	-2912.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2794.4	2794.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3411.3	-3411.3

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.9	3.4	5.6	3.2
11F	Y2	Y3	29.2	3.5	5.4	3.2
10F	Y2	Y3	43.8	3.6	5.3	3.2
9F	Y2	Y3	51.8	-0.2	9.1	3.2
8F	Y2	Y3	65.2	-1.1	9.7	3.1
7F	Y2	Y3	78.6	-2.0	10.3	3.0
6F	Y2	Y3	80.4	-12.6	20.4	2.8
5F	Y2	Y3	92.3	-15.3	22.2	2.5
4F	Y2	Y3	104.3	-18.0	24.0	2.1
3F	Y2	Y3	103.4	-28.7	33.4	1.7
2F	Y2	Y3	114.1	-32.5	35.5	1.1
1F	Y2	Y3	125.1	-36.2	37.5	0.4

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-2.0	663.3	334.4	356.3
11F	Y2	Y3	-7.6	1554.1	290.0	658.6
10F	Y2	Y3	-16.4	2650.4	-70.1	921.5
9F	Y2	Y3	-44.3	3774.7	-511.3	1155.2
8F	Y2	Y3	-66.7	5148.6	-1298.8	1374.9
7F	Y2	Y3	-92.7	6684.8	-2272.7	1575.8
6F	Y2	Y3	-191.2	7825.6	-2898.2	1759.8
5F	Y2	Y3	-242.1	9484.5	-4090.2	1926.5
4F	Y2	Y3	-297.4	11251.6	-5423.1	2081.6
3F	Y2	Y3	-447.3	12299.2	-6084.0	2219.7
2F	Y2	Y3	-526.3	14090.3	-7534.7	2341.3
1F	Y2	Y3	-616.5	16690.7	-8641.7	2439.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	2.0	-663.3	-334.4	-356.3
11F	Y2	Y3	7.6	-1554.1	-290.0	-658.6
10F	Y2	Y3	16.4	-2650.4	70.1	-921.5
9F	Y2	Y3	44.3	-3774.7	511.3	-1155.2
8F	Y2	Y3	66.7	-5148.6	1298.8	-1374.9
7F	Y2	Y3	92.7	-6684.8	2272.7	-1575.8
6F	Y2	Y3	191.2	-7825.6	2898.2	-1759.8
5F	Y2	Y3	242.1	-9484.5	4090.2	-1926.5
4F	Y2	Y3	297.4	-11251.6	5423.1	-2081.6
3F	Y2	Y3	447.3	-12299.2	6084.0	-2219.7
2F	Y2	Y3	526.3	-14090.3	7534.7	-2341.3
1F	Y2	Y3	616.5	-16690.7	8641.7	-2439.1

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1118.0	326.6	292.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1226.3	369.2	369.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-517.3	517.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.9	544.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-998.7	998.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1094.2	1094.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1487.0	1487.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1651.4	1651.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1980.1	1980.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2216.3	2216.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2484.8	2484.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2797.8	2797.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2989.5	2989.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3379.2	3379.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3510.0	3510.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3973.3	3973.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4027.9	4027.9

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4567.8	4567.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4545.9	4545.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5165.4	5165.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5071.6	5071.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5776.2	5776.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5593.9	5593.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6386.6	6386.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6123.4	6123.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7010.9	7010.9

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	-26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.9	28.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.5	-103.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-111.2	111.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.8	-222.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-239.4	239.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	387.1	-387.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-431.7	431.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.2	-582.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-649.3	649.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.9	-808.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-902.1	902.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1075.3	-1075.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1266.9	1266.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1361.2	-1361.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1603.7	1603.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1672.1	-1672.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1969.9	1969.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2027.8	-2027.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.6	2475.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2385.4	-2385.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2912.1	2912.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2794.4	-2794.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3411.3	3411.3

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.9	26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	-28.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-103.5	103.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.2	-111.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-222.8	222.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.4	-239.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-387.1	387.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	431.7	-431.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-582.2	582.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	649.3	-649.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.9	808.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	902.1	-902.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1075.3	1075.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1266.9	-1266.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1361.2	1361.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1603.7	-1603.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1672.1	1672.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1969.9	-1969.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2027.8	2027.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2475.6	-2475.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2385.4	2385.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2912.1	-2912.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2794.4	2794.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3411.3	-3411.3

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.9	3.4	5.6	3.2
11F	Y2	Y3	29.2	3.5	5.4	3.2
10F	Y2	Y3	43.8	3.6	5.3	3.2
9F	Y2	Y3	51.8	-0.2	9.1	3.2
8F	Y2	Y3	65.2	-1.1	9.7	3.1
7F	Y2	Y3	78.6	-2.0	10.3	3.0
6F	Y2	Y3	80.4	-12.6	20.4	2.8
5F	Y2	Y3	92.3	-15.3	22.2	2.5
4F	Y2	Y3	104.3	-18.0	24.0	2.1
3F	Y2	Y3	103.4	-28.7	33.4	1.7
2F	Y2	Y3	114.1	-32.5	35.5	1.1
1F	Y2	Y3	125.1	-36.2	37.5	0.4

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-2.0	663.3	334.4	356.3
11F	Y2	Y3	-7.6	1554.1	290.0	658.6
10F	Y2	Y3	-16.4	2650.4	-70.1	921.5
9F	Y2	Y3	-44.3	3774.7	-511.3	1155.2
8F	Y2	Y3	-66.7	5148.6	-1298.8	1374.9
7F	Y2	Y3	-92.7	6684.8	-2272.7	1575.8
6F	Y2	Y3	-191.2	7825.6	-2898.2	1759.8
5F	Y2	Y3	-242.1	9484.5	-4090.2	1926.5
4F	Y2	Y3	-297.4	11251.6	-5423.1	2081.6
3F	Y2	Y3	-447.3	12299.2	-6084.0	2219.7
2F	Y2	Y3	-526.3	14090.3	-7534.7	2341.3
1F	Y2	Y3	-616.5	16690.7	-8641.7	2439.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	2.0	-663.3	-334.4	-356.3
11F	Y2	Y3	7.6	-1554.1	-290.0	-658.6
10F	Y2	Y3	16.4	-2650.4	70.1	-921.5
9F	Y2	Y3	44.3	-3774.7	511.3	-1155.2
8F	Y2	Y3	66.7	-5148.6	1298.8	-1374.9
7F	Y2	Y3	92.7	-6684.8	2272.7	-1575.8
6F	Y2	Y3	191.2	-7825.6	2898.2	-1759.8
5F	Y2	Y3	242.1	-9484.5	4090.2	-1926.5
4F	Y2	Y3	297.4	-11251.6	5423.1	-2081.6
3F	Y2	Y3	447.3	-12299.2	6084.0	-2219.7
2F	Y2	Y3	526.3	-14090.3	7534.7	-2341.3
1F	Y2	Y3	616.5	-16690.7	8641.7	-2439.1

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1118.0	326.6	292.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1039.7	291.9	291.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1051.9	296.0	296.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1226.3	369.2	369.6	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-516.2	516.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.6	546.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-995.7	995.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1096.2	1096.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.4	1484.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1654.0	1654.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1977.8	1977.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2219.5	2219.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2483.1	2483.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.9	2801.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2988.3	2988.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3384.3	3384.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3509.6	3509.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3979.5	3979.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4028.3	4028.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4575.1	4575.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4547.2	4547.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5174.2	5174.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5073.8	5073.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5786.4	5786.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5597.2	5597.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6398.2	6398.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6127.6	6127.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7024.1	7024.1

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.7	28.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.4	-103.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-111.8	111.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.2	-222.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.4	240.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	386.1	-386.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-433.3	433.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	579.7	-579.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.7	650.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	804.9	-804.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-903.2	903.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1069.2	-1069.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1268.0	1268.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1353.3	-1353.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1604.6	1604.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1662.5	-1662.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1970.2	1970.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2016.4	-2016.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.8	2475.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2372.8	-2372.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2911.9	2911.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2780.9	-2780.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3410.6	3410.6

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	-28.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-103.4	103.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.8	-111.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-222.2	222.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.4	-240.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-386.1	386.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.3	-433.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-579.7	579.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	650.7	-650.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-804.9	804.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	903.2	-903.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1069.2	1069.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1268.0	-1268.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1353.3	1353.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1604.6	-1604.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1662.5	1662.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1970.2	-1970.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2016.4	2016.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2475.8	-2475.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2372.8	2372.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2911.9	-2911.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2780.9	2780.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3410.6	-3410.6

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.9	3.3	5.3	3.1
11F	Y2	Y3	29.2	3.5	5.1	3.1
10F	Y2	Y3	43.8	3.7	5.0	3.1
9F	Y2	Y3	51.8	-0.1	8.8	3.1
8F	Y2	Y3	65.2	-1.1	9.4	3.0
7F	Y2	Y3	78.7	-2.0	10.1	2.9
6F	Y2	Y3	80.4	-12.6	20.2	2.7
5F	Y2	Y3	92.4	-15.3	22.0	2.4
4F	Y2	Y3	104.4	-18.0	23.8	2.1
3F	Y2	Y3	103.5	-28.6	33.2	1.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	114.3	-32.4	35.4	1.1
1F	Y2	Y3	125.2	-36.1	37.4	0.4

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-1.4	679.9	355.9	369.9
11F	Y2	Y3	-6.6	1574.3	307.8	672.2
10F	Y2	Y3	-14.2	2670.8	-52.3	935.2
9F	Y2	Y3	-41.0	3795.2	-493.1	1168.9
8F	Y2	Y3	-61.7	5163.7	-1275.7	1388.6
7F	Y2	Y3	-85.9	6694.3	-2245.4	1588.9
6F	Y2	Y3	-182.6	7828.5	-2867.0	1771.9
5F	Y2	Y3	-231.4	9480.1	-4055.5	1937.4
4F	Y2	Y3	-285.0	11239.1	-5385.2	2090.7
3F	Y2	Y3	-434.0	12280.7	-6046.0	2226.7
2F	Y2	Y3	-511.8	14064.6	-7496.3	2345.8
1F	Y2	Y3	-601.5	16658.5	-8604.1	2440.7

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	1.4	-679.9	-355.9	-369.9
11F	Y2	Y3	6.6	-1574.3	-307.8	-672.2
10F	Y2	Y3	14.2	-2670.8	52.3	-935.2
9F	Y2	Y3	41.0	-3795.2	493.1	-1168.9
8F	Y2	Y3	61.7	-5163.7	1275.7	-1388.6
7F	Y2	Y3	85.9	-6694.3	2245.4	-1588.9
6F	Y2	Y3	182.6	-7828.5	2867.0	-1771.9
5F	Y2	Y3	231.4	-9480.1	4055.5	-1937.4
4F	Y2	Y3	285.0	-11239.1	5385.2	-2090.7
3F	Y2	Y3	434.0	-12280.7	6046.0	-2226.7
2F	Y2	Y3	511.8	-14064.6	7496.3	-2345.8
1F	Y2	Y3	601.5	-16658.5	8604.1	-2440.7

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	692.5	207.8	190.7	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.7	183.6	183.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	648.3	188.7	188.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	-0.0	1.8	6.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	4.3	951.8	297.9	298.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-320.2	320.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-336.3	336.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.9	638.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-692.6	692.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-962.7	962.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1052.5	1052.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1286.5	1286.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1412.5	1412.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1616.2	1616.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1779.7	1779.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.7	1945.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2147.0	2147.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2279.5	2279.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2514.3	2514.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2613.1	2613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2881.6	2881.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2946.5	2946.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3250.5	3250.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3279.6	3279.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3619.5	3619.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3612.4	3612.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3988.7	3988.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3953.3	3953.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4369.5	4369.5

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-52.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.2	55.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	171.7	-171.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-181.2	181.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	321.6	-321.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-339.4	339.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.7	-498.7

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-526.2	526.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	699.8	-699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-738.2	738.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	919.5	-919.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-969.9	969.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1155.7	-1155.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1218.7	1218.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1405.3	-1405.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.8	1481.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1664.5	-1664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1755.7	1755.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1929.7	-1929.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2035.9	2035.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2198.3	-2198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2320.2	2320.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2493.4	-2493.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2633.2	2633.2

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.4	52.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	-55.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-171.7	171.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.2	-181.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-321.6	321.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	339.4	-339.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-498.7	498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	526.2	-526.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-699.8	699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	738.2	-738.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-919.5	919.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	969.9	-969.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1155.7	1155.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1218.7	-1218.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1405.3	1405.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.8	-1481.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1664.5	1664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1755.7	-1755.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1929.7	1929.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2035.9	-2035.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2198.3	2198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2320.2	-2320.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2493.4	2493.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2633.2	-2633.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	6.3	-9.3	-8.3	-6.3
11F	Y2	Y3	12.8	-9.4	-8.2	-6.3
10F	Y2	Y3	19.4	-9.5	-8.1	-6.3
9F	Y2	Y3	26.0	-9.6	-8.0	-6.2
8F	Y2	Y3	32.8	-9.4	-7.6	-6.1
7F	Y2	Y3	39.5	-9.3	-7.2	-5.9
6F	Y2	Y3	46.2	-8.9	-6.5	-5.5
5F	Y2	Y3	53.0	-8.3	-5.4	-4.9
4F	Y2	Y3	59.8	-7.4	-4.3	-4.2
3F	Y2	Y3	66.5	-6.3	-2.9	-3.3
2F	Y2	Y3	73.3	-4.9	-1.1	-2.1
1F	Y2	Y3	80.3	-3.2	0.7	-0.8

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-3.7	1068.1	620.7	603.1
11F	Y2	Y3	-11.6	1844.4	377.1	793.4

* X6 フレム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-22.0	2715.6	-32.6	958.2
9F	Y2	Y3	-34.1	3691.9	-569.3	1105.3
8F	Y2	Y3	-48.1	4713.8	-1265.2	1231.6
7F	Y2	Y3	-63.2	5798.3	-2057.0	1336.2
6F	Y2	Y3	-79.7	6931.7	-2940.0	1425.6
5F	Y2	Y3	-96.9	8100.0	-3903.7	1498.7
4F	Y2	Y3	-114.4	9272.9	-4947.0	1545.0
3F	Y2	Y3	-132.1	10451.2	-6036.2	1576.8
2F	Y2	Y3	-149.7	11624.3	-7162.0	1593.7
1F	Y2	Y3	-168.4	13319.4	-7994.7	1613.5

* X6 フレム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	3.7	-1068.1	-620.7	-603.1
11F	Y2	Y3	11.6	-1844.4	-377.1	-793.4
10F	Y2	Y3	22.0	-2715.6	32.6	-958.2
9F	Y2	Y3	34.1	-3691.9	569.3	-1105.3
8F	Y2	Y3	48.1	-4713.8	1265.2	-1231.6
7F	Y2	Y3	63.2	-5798.3	2057.0	-1336.2
6F	Y2	Y3	79.7	-6931.7	2940.0	-1425.6
5F	Y2	Y3	96.9	-8100.0	3903.7	-1498.7
4F	Y2	Y3	114.4	-9272.9	4947.0	-1545.0
3F	Y2	Y3	132.1	-10451.2	6036.2	-1576.8
2F	Y2	Y3	149.7	-11624.3	7162.0	-1593.7
1F	Y2	Y3	168.4	-13319.4	7994.7	-1613.5

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

A_w : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 A_c : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 A_w' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 0.7\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha A_w + \sum 1.8\alpha A_c$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 1.0\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha A_w + \sum 2.0\alpha A_c$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
12F	RC	0.00	100450.00	0.00	1.414	0.745	1.916
11F	RC	0.00	100450.00	0.00	1.414	0.466	1.199
10F	RC	0.00	100450.00	0.00	1.414	0.352	0.905
9F	RC	0.00	107950.00	0.00	1.414	0.310	0.798
8F	RC	0.00	107950.00	0.00	1.414	0.266	0.685
7F	RC	0.00	107950.00	0.00	1.414	0.237	0.608
6F	RC	0.00	118050.00	0.00	1.414	0.235	0.604
5F	RC	0.00	118050.00	0.00	1.414	0.217	0.558
4F	RC	0.00	118050.00	0.00	1.414	0.204	0.524
3F	RC	0.00	128150.00	0.00	1.414	0.210	0.540
2F	RC	0.00	128150.00	0.00	1.414	0.201	0.517
1F	RC	0.00	128150.00	0.00	1.414	0.195	0.500

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
12F	RC	109260.00	100450.00	0.00	1.414	3.640	4.000
11F	RC	109260.00	100450.00	0.00	1.414	2.278	2.504
10F	RC	109260.00	100450.00	0.00	1.414	1.719	1.889
9F	RC	108720.00	107950.00	0.00	1.414	1.427	1.602
8F	RC	108720.00	107950.00	0.00	1.414	1.225	1.375
7F	RC	108720.00	107950.00	0.00	1.414	1.087	1.221
6F	RC	108000.00	118050.00	0.00	1.414	1.002	1.156
5F	RC	108000.00	118050.00	0.00	1.414	0.926	1.069
4F	RC	108000.00	118050.00	0.00	1.414	0.869	1.003
3F	RC	107280.00	128150.00	0.00	1.414	0.837	0.991
2F	RC	107280.00	128150.00	0.00	1.414	0.803	0.951
1F	RC	107280.00	128150.00	0.00	1.414	0.777	0.919

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相対平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.3855	280.0	1/ 726	508	1.430	1.000
11F	0.4726	280.0	1/ 593		1.167	1.000
10F	0.5460	280.0	1/ 513		1.010	1.000
9F	0.5873	280.0	1/ 477		0.939	1.000
8F	0.6059	280.0	1/ 462		0.910	1.000
7F	0.6432	280.0	1/ 435		0.857	1.000
6F	0.6686	280.0	1/ 419		0.825	1.000
5F	0.6877	280.0	1/ 407		0.802	1.000
4F	0.6908	280.0	1/ 405		0.798	1.000
3F	0.6700	280.0	1/ 418		0.823	1.000
2F	0.5963	280.0	1/ 470		0.925	1.000
1F	0.4036	310.0	1/ 768		1.513	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.0837	280.0	1/ 3344	3660	0.914	1.000
11F	0.0877	280.0	1/ 3193		0.872	1.000
10F	0.0904	280.0	1/ 3097		0.846	1.000
9F	0.0926	280.0	1/ 3024		0.826	1.000
8F	0.0919	280.0	1/ 3048		0.833	1.000
7F	0.0903	280.0	1/ 3101		0.847	1.000
6F	0.0873	280.0	1/ 3209		0.877	1.000
5F	0.0826	280.0	1/ 3389		0.926	1.000
4F	0.0761	280.0	1/ 3680		1.006	1.000
3F	0.0679	280.0	1/ 4124		1.127	1.000
2F	0.0580	280.0	1/ 4826		1.319	1.000
1F	0.0527	310.0	1/ 5883		1.607	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向						
階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.3855	280.0	1/ 726	508	1.430	1.000
11F	0.4726	280.0	1/ 593		1.167	1.000
10F	0.5460	280.0	1/ 513		1.010	1.000
9F	0.5873	280.0	1/ 477		0.939	1.000
8F	0.6059	280.0	1/ 462		0.910	1.000
7F	0.6432	280.0	1/ 435		0.857	1.000
6F	0.6686	280.0	1/ 419		0.825	1.000
5F	0.6877	280.0	1/ 407		0.802	1.000
4F	0.6908	280.0	1/ 405		0.798	1.000
3F	0.6700	280.0	1/ 418		0.823	1.000
2F	0.5963	280.0	1/ 470		0.925	1.000
1F	0.4036	310.0	1/ 768		1.513	1.000

Y方向						
階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.0837	280.0	1/ 3344	3660	0.914	1.000
11F	0.0877	280.0	1/ 3193		0.872	1.000
10F	0.0904	280.0	1/ 3097		0.846	1.000
9F	0.0926	280.0	1/ 3024		0.826	1.000
8F	0.0919	280.0	1/ 3048		0.833	1.000
7F	0.0903	280.0	1/ 3101		0.847	1.000
6F	0.0873	280.0	1/ 3209		0.877	1.000
5F	0.0826	280.0	1/ 3389		0.926	1.000
4F	0.0761	280.0	1/ 3680		1.006	1.000
3F	0.0679	280.0	1/ 4124		1.127	1.000
2F	0.0580	280.0	1/ 4826		1.319	1.000
1F	0.0527	310.0	1/ 5883		1.607	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

- g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
- re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
- Re : 偏心率 (加力方向に対する)
- * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向						
階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	766.1	879.3	113.2	2881.7	0.039	1.000
11F	777.9	838.3	60.4	2932.6	0.021	1.000
10F	781.6	804.6	22.9	3018.0	0.008	1.000
9F	783.8	813.9	30.2	3043.2	0.010	1.000
8F	785.4	813.0	27.6	3064.3	0.009	1.000

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
7F	786.4	791.8	5.4	3148.3	0.002	1.000
6F	786.7	782.9	3.9	3234.0	0.001	1.000
5F	787.1	808.0	20.8	3340.8	0.006	1.000
4F	787.6	838.1	50.5	3454.1	0.015	1.000
3F	788.3	845.6	57.3	3567.7	0.016	1.000
2F	788.9	872.9	84.0	3610.0	0.023	1.000
1F	789.6	856.2	66.6	3115.2	0.021	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1750.0	1750.0	0.0	1343.0	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1263.4	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1228.0	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1208.4	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1193.1	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1179.6	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1168.4	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1158.0	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1146.4	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1135.8	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1126.1	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1125.6	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	766.1	879.3	113.2	2881.7	0.039	1.000
11F	777.9	838.3	60.4	2932.6	0.021	1.000
10F	781.6	804.6	22.9	3018.0	0.008	1.000
9F	783.8	813.9	30.2	3043.2	0.010	1.000
8F	785.4	813.0	27.6	3064.3	0.009	1.000
7F	786.4	791.8	5.4	3148.3	0.002	1.000
6F	786.7	782.9	3.9	3234.0	0.001	1.000
5F	787.1	808.0	20.8	3340.8	0.006	1.000
4F	787.6	838.1	50.5	3454.1	0.015	1.000
3F	788.3	845.6	57.3	3567.7	0.016	1.000
2F	788.9	872.9	84.0	3610.0	0.023	1.000
1F	789.6	856.2	66.6	3115.2	0.021	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1750.0	1750.0	0.0	1343.0	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1263.4	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1228.0	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1208.4	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1193.1	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1179.6	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1168.4	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1158.0	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1146.4	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1135.8	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1126.1	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
1F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1125. 6	0. 000	1. 000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

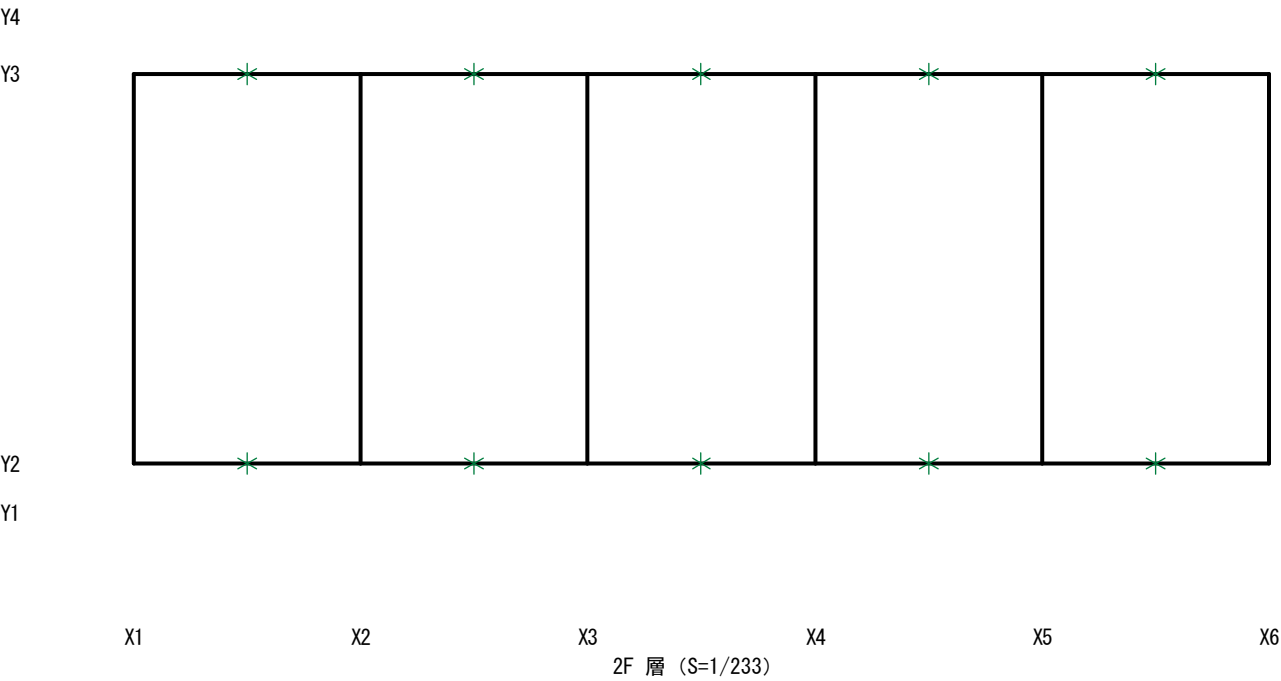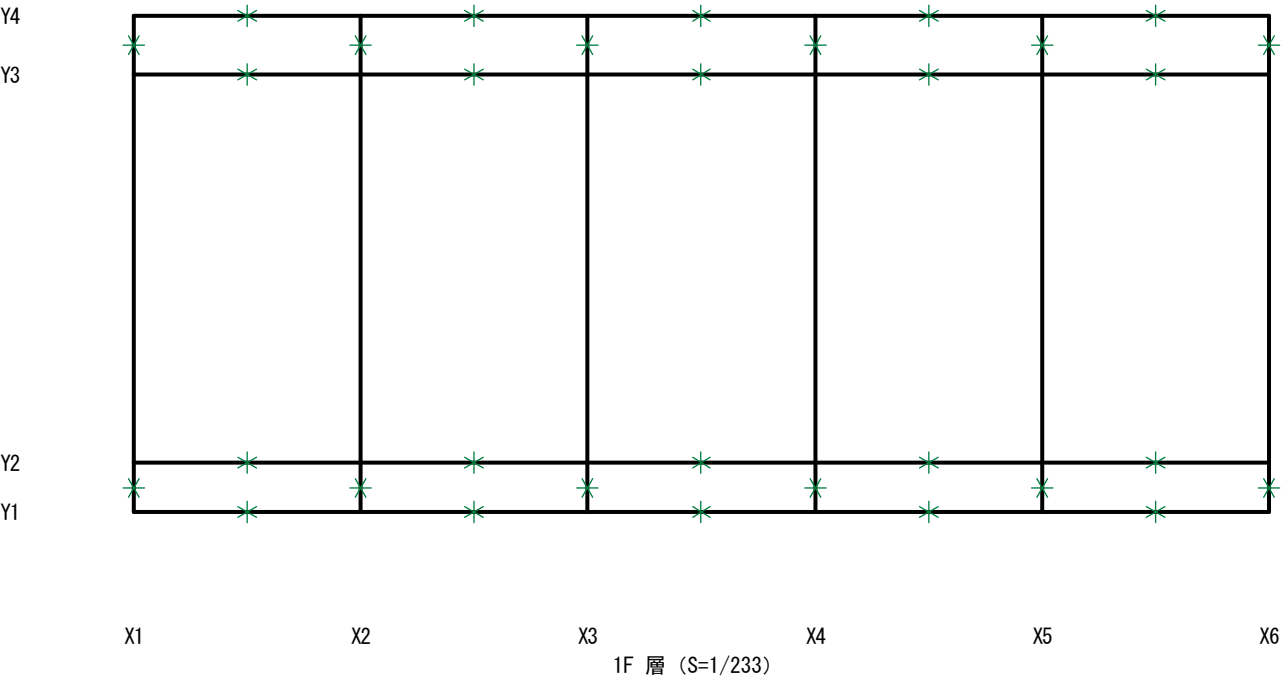

Y4
Y3


Y2
Y1

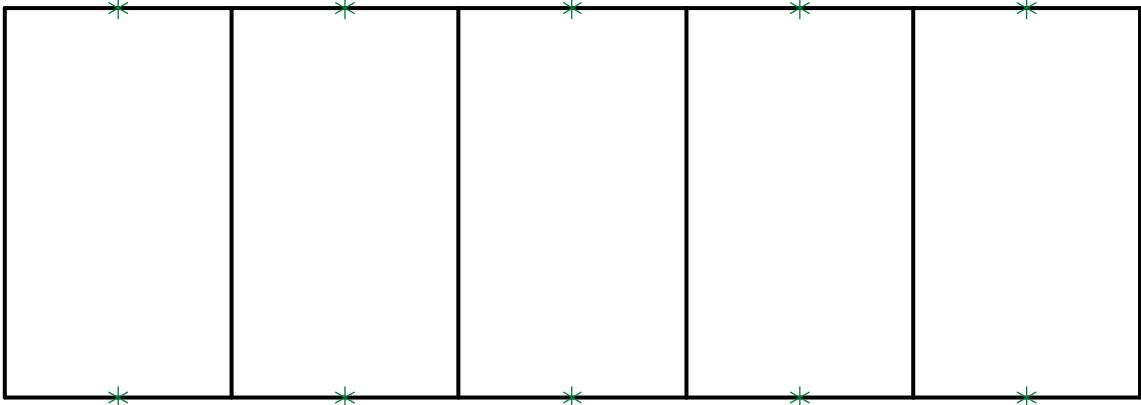

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

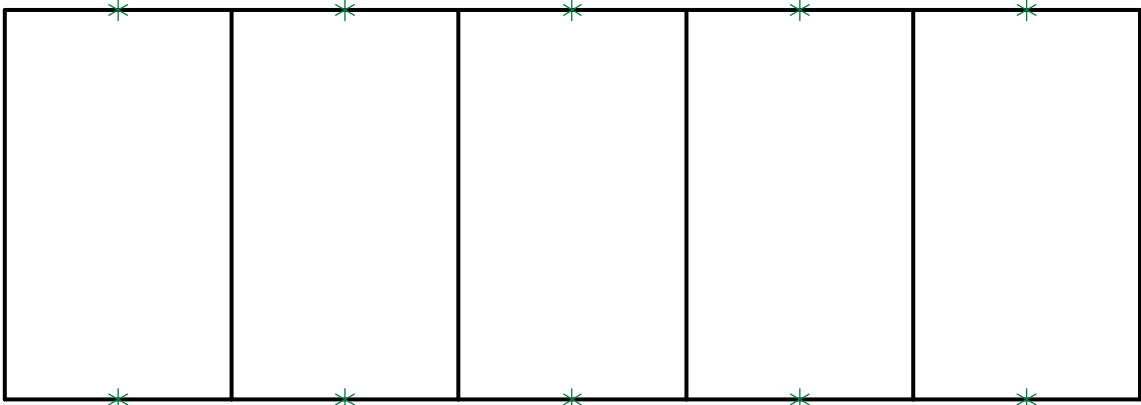

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

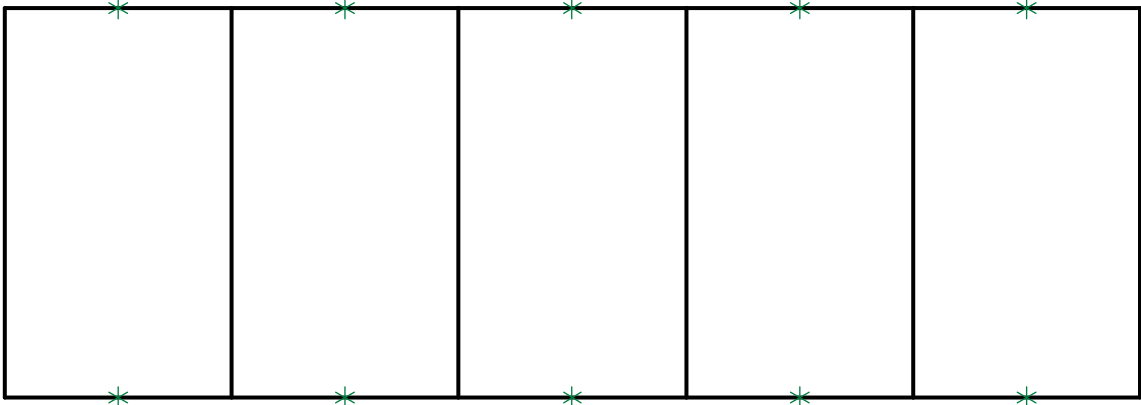

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

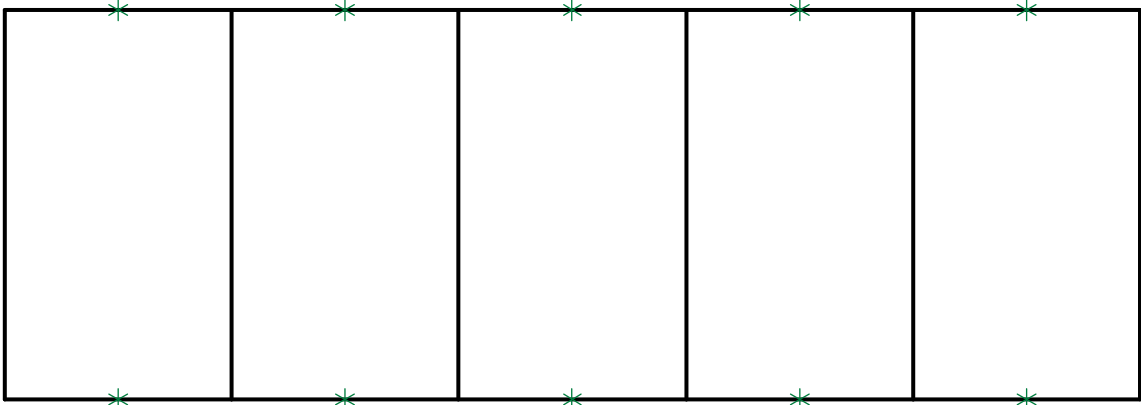

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

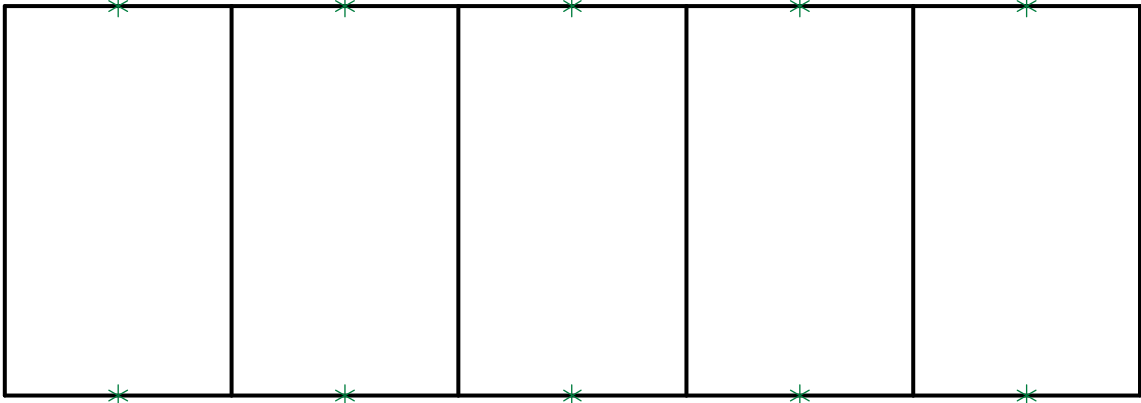

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

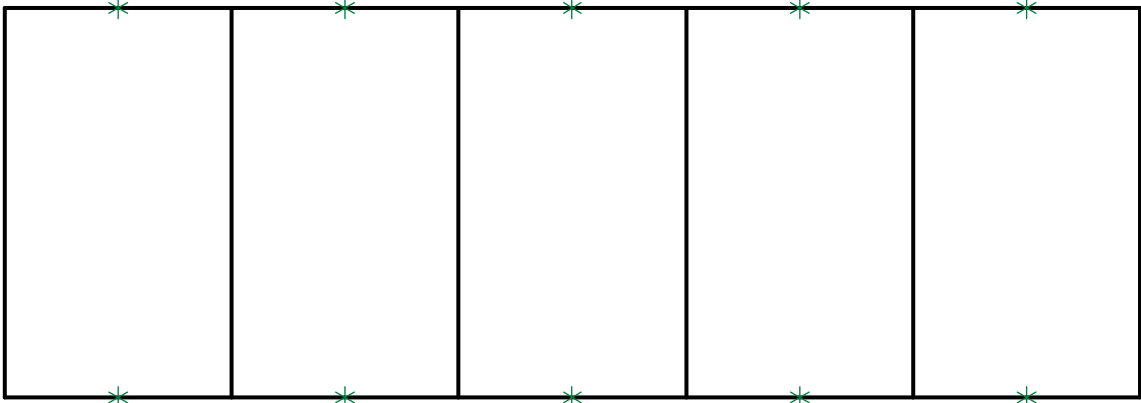

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

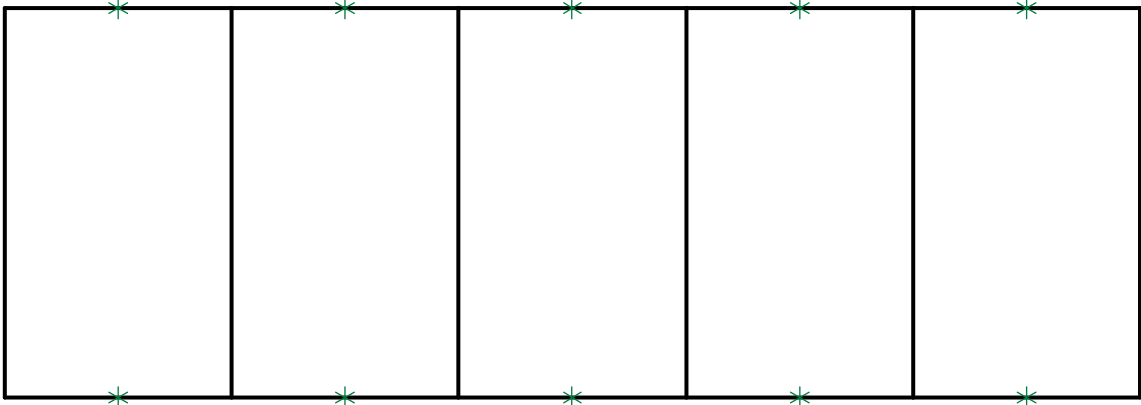

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

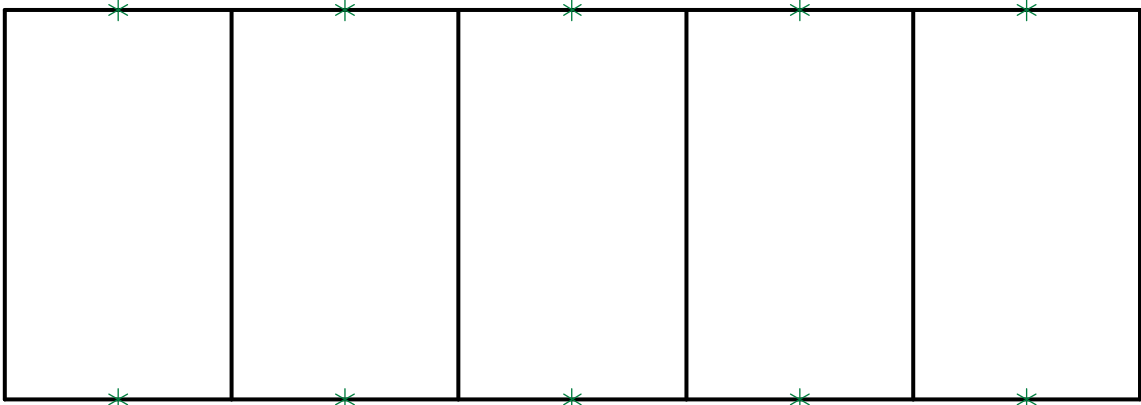

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

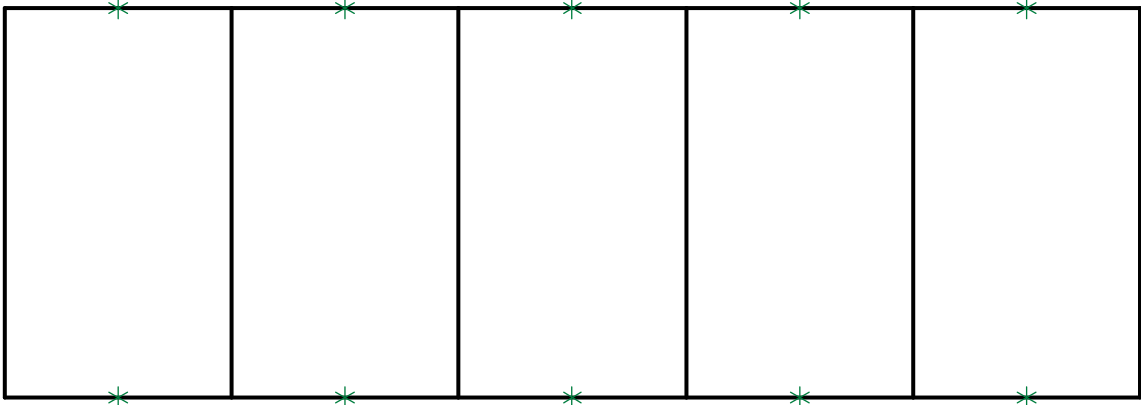

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

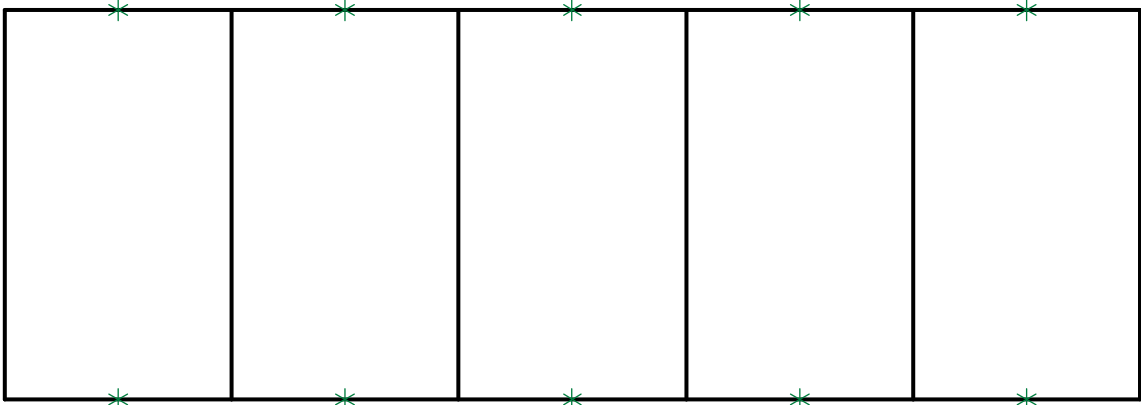


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

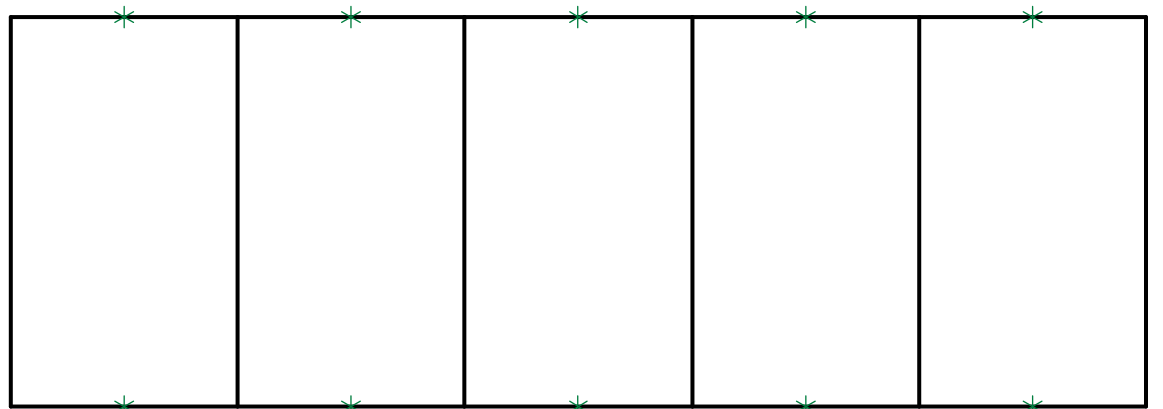

X1

X2

X3

X4

X5

X6

13F 層 (S=1/233)

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.40 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \text{Min}\{ Q_o + a \cdot (\sum M_y) / L', Q_L + n \cdot Q_E \}$
 $a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。
 My計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 スラブ筋断面積： 7.10 cm²
 - イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが

0.25 × N L × C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R Cはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo / 4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号(注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U (D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ² cm ² ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ² 上(下)端鉄筋断面積
曲げ	pt. U (D)	% 鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定	①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
せん断	L' (L)	cm ①(②): ①は、はりうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no	上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	a	はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	% あばら筋比
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm ² 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合に、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合に、同規準(28)式で求めます。

付着	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。 $Ld > Ld1$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。使用基準がＲＣ規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
応力	MI	0.0	-27.0	38.8	38.8	-12.4	29.3	29.3	-17.2	29.3	
	Ms	U	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	29.3	29.3	0.0	29.3
		D	0.0	27.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	17.2	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	19.6	-5.5	-30.7	26.6	1.4	-23.8	25.2	0.0	-25.2	
	Qs	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			
	Qd	正	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
		負	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
	Qd	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	17.83	5.03	27.90	24.10	1.24	21.63	22.86	0.00	22.86	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.062	1.062	1.062
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	168.9	168.9	168.9	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1
		負	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	42.0		87.5	87.5		76.3	76.3		76.3
		D	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)
		D	23.2 (30.0)		23.2 (30.0)	23.2 (30.0)		23.2 (30.0)	23.2 (30.0)		23.2 (30.0)

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG1A (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	29.3	-12.4	38.8	38.8	-27.0	0.0	79.4	-172.7	226.4	
	Ms	U	29.3	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	2352.0	197.7	1758.3
		D	0.0	12.4	0.0	0.0	27.0	0.0	2193.2	543.0	1305.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	23.8	-1.4	-26.6	30.7	5.5	-19.6	152.5	-21.0	-194.5	
	Qs	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	802.8	671.3	844.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	80.0	80.0	80.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	187.5	191.5	187.5
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	188.8	191.5	188.8
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	164.0	167.5	164.0
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	165.2	167.5	165.2
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2							8-D32		8-D32
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2							4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	127.04	63.52	127.04
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	95.28	63.52	95.28
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.85	0.41	0.85
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.63	0.41	0.63
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	4208.5	2201.6	4208.5	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	8416.9	4403.2	8416.9
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	6410.9	4403.2	6410.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	9584.7		9584.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	6946.0		6946.0
	L' (L)	700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	823.0	996.5	1170.0
		負	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	1128.0	954.5	781.0
	Qd	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	1128.0	996.5	1170.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	21.63	1.24	24.10	27.90	5.03	17.83	85.65	74.35	88.84	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.197	1.212	1.197
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.564	1.581	1.564
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.995	0.995	0.995	
	Qal	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	3259.8	3317.6	3259.8	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	3554.5	3642.8	3554.5
		負	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	4171.1	4273.6	4171.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	76.3		87.5	87.5		42.0	249.0	233.5	
		D	42.0		42.0	42.0		42.0	229.8	213.2	
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	194.3	194.3	
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	210.3	210.3	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/NG		NG/NG		
定着	La	U	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	
		D	23.2 (30.0)		23.2 (30.0)	23.2 (30.0)		23.2 (30.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)				
部材位置		Y27レ-42F層[X1-X2]			Y27レ-43F層[X1-X2]			Y27レ-44F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)		
応力	MI	111.1	-59.7	118.2	111.0	-60.0	117.8	111.3	-60.0	117.6		
	Ms	U	990.4	0.0	974.0	1192.1	0.0	1167.2	1252.5	0.0	1223.7	
		D	768.3	71.5	737.5	970.1	75.8	931.6	1030.0	77.5	988.5	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	94.2	-1.0	-96.3	94.3	-1.0	-96.2	94.3	-0.9	-96.1		
	Qs	390.8	297.6	392.8	458.4	365.2	460.4	478.5	385.1	480.3		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
Mai		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9		
Mas		U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)				
	Qd	正	350.7	445.9	541.1	452.0	547.2	642.5	475.0	570.3	665.5	
		負	539.1	443.9	348.6	640.5	545.3	450.1	665.5	570.3	475.0	
	Qd	539.1	445.9	541.1	640.5	547.2	642.5	665.5	570.3	665.5		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	170.92	136.01	171.57	203.08	166.92	203.69	211.00	173.94	211.00		
	a	l	1.244	1.278	1.244	1.247	1.280	1.247	1.248	1.281	1.248	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qa1	572.5	604.4	572.5	573.2	605.2	573.2	573.5	605.4	573.5		
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	162.8		161.1	184.7		182.0	191.3		188.1	
		D	122.1		119.4	139.6		136.3	144.8		141.2	
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	198.8		198.8	
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
		D	(64.4)		(63.4)	(77.5)		(75.9)	(81.5)		(79.6)	
			75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
			(40.0)		(38.4)	(50.5)		(48.5)	(53.6)		(51.4)	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X1-X2]			Y27レ-Δ6F層[X1-X2]			Y27レ-Δ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	111.5	-60.0	117.3	111.7	-60.0	117.1	111.9	-60.0	117.0	
	Ms	U	1254.3	0.0	1222.2	1227.1	0.0	1196.2	1179.2	0.0	1146.3
		D	1031.2	78.9	987.6	1003.6	78.1	961.9	955.4	79.0	912.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	94.4	-0.8	-96.1	94.5	-0.8	-96.0	94.5	-0.7	-96.0	
	Qs	478.6	385.0	480.3	469.6	375.9	471.1	452.9	359.1	454.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	475.0	570.3	665.5	468.2	563.4	658.7	443.1	538.3	633.6
		負	665.5	570.3	475.0	657.1	561.9	466.7	632.1	536.9	441.6
	Qd	665.5	570.3	665.5	657.1	563.4	658.7	632.1	538.3	633.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	211.00	173.94	211.00	208.34	171.85	208.82	200.40	164.20	200.87	
	a	l	1.249	1.283	1.249	1.250	1.284	1.250	1.251	1.284	1.251
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qal	573.8	605.8	573.8	574.1	606.0	574.1	574.3	606.3	574.3	
Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
	負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	191.4		188.0	188.5		185.1	183.3		179.7
		D	144.9		141.1	142.5		138.9	138.3		134.6
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (81.6)		75.8 (79.5)	75.8 (79.8)		75.8 (77.8)	75.8 (76.7)		75.8 (74.6)
		D	75.8 (53.7)		75.8 (51.4)	75.8 (52.2)		75.8 (50.1)	75.8 (49.7)		75.8 (47.5)

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	106.8	-56.8	110.4	106.7	-56.8	110.4	99.6	-52.3	101.6	
	Ms	U	1005.5	0.0	979.9	948.9	0.0	923.1	673.7	0.0	662.3
		D	792.0	71.4	759.0	735.4	71.5	702.3	474.4	59.0	459.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	89.5	-0.5	-90.6	89.6	-0.5	-90.6	82.7	-0.3	-83.2	
	Qs	391.8	302.8	392.9	372.4	283.4	373.5	276.6	194.2	277.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5	50.1	52.8	50.1
		D	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5	50.1	52.8	50.1
	j	U	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6	43.9	46.2	43.9
		D	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6	43.9	46.2	43.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82	2.11	1.34	2.11
		D	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82	2.11	1.34	2.11
	Mai	511.4	393.0	511.4	511.4	393.0	511.4	388.9	285.1	388.9	
	Mas	U	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9	777.8	570.3	777.8
		D	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9	777.8	570.3	777.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1249.1		1249.1	1249.1		1249.1	974.3		974.3
		D	1191.5		1191.5	1191.5		1191.5	922.3		922.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	327.1	417.2	507.3	327.1	417.2	507.3	208.3	291.2	374.2
		負	507.3	417.2	327.1	507.3	417.2	327.1	373.6	290.7	207.7
	Qd	507.3	417.2	507.3	507.3	417.2	507.3	373.6	291.2	374.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	189.84	149.96	189.84	189.84	149.96	189.84	189.23	140.06	189.52
		D	1.252	1.287	1.252	1.252	1.287	1.252	1.165	1.208	1.165
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.847	0.847	0.847	
	Qai	472.8	500.6	472.8	472.9	500.7	472.9	319.9	344.6	319.9	
	Qas	正	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9	440.1	463.5	440.1
		負	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9	440.1	463.5	440.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	192.4		188.9	184.7		181.2	168.6	166.6	
		D	141.8		138.2	135.6		132.0	116.9	114.7	
	Ld1	U	194.3		194.3	194.3		194.3	194.3	194.3	
		D	210.3		210.3	210.3		210.3	210.3	210.3	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (82.1)		69.3 (80.0)	69.3 (77.5)		69.3 (75.4)	69.3 (71.1)	69.3 (69.9)	
		D	69.3 (51.7)		69.3 (49.6)	69.3 (48.1)		69.3 (45.9)	69.3 (40.0)	69.3 (38.7)	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X1-X2]			Y27レ-Δ12F層[X1-X2]			Y27レ-Δ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	99.4	-52.3	101.7	93.5	-48.2	93.8	107.0	-57.5	113.4	
	Ms	U	607.7	0.0	594.8	374.2	0.0	370.2	329.1	0.0	325.5
		D	408.9	59.9	391.4	187.2	50.4	182.5	115.1	62.5	98.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	82.6	-0.3	-83.3	76.6	-0.0	-76.7	90.7	-0.9	-92.5	
	Qs	253.8	171.5	254.4	171.8	95.3	171.9	165.0	75.1	166.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
	D	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	50.1	52.8	50.1	46.1	48.2	46.1	46.1	48.2	46.1
		D	50.1	52.8	50.1	46.1	48.2	46.1	46.1	48.2	46.1
	j	U	43.9	46.2	43.9	40.3	42.2	40.3	40.3	42.2	40.3
		D	43.9	46.2	43.9	40.3	42.2	40.3	40.3	42.2	40.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	47.64	31.76	47.64	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	2.11	1.34	2.11	1.88	1.20	1.88	1.88	1.20	1.88
		D	2.11	1.34	2.11	1.88	1.20	1.88	1.88	1.20	1.88
	Mas	U	388.9	285.1	388.9	253.3	183.3	253.3	253.3	183.3	253.3
		D	777.8	570.3	777.8	406.5	294.2	406.5	406.5	294.2	406.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	974.3		974.3	526.9		526.9	526.9		526.9
		D	922.3		922.3	479.1		479.1	479.1		479.1
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	174.1	257.1	340.0	66.2	142.9	219.5	20.6	112.3	203.9
		負	339.4	256.4	173.5	219.4	142.8	66.1	202.1	110.4	18.8
	Qd	339.4	257.1	340.0	219.4	142.9	219.5	202.1	112.3	203.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	171.90	123.64	172.22	155.39	96.80	155.46	143.09	76.06	144.38
		D	1.164	1.208	1.164	1.095	1.131	1.095	1.094	1.129	1.094
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qas	正	319.9	344.6	319.9	253.8	269.7	253.8	253.6	269.6	253.6
		負	440.1	463.5	440.1	365.1	381.6	365.1	365.1	381.6	365.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	157.0		154.7	135.6		134.6	124.8		123.9
		D	107.7		105.2	81.9		81.0	68.1		65.0
	Ld1	U	194.3		194.3	183.8		183.8	183.8		183.8
		D	210.3		210.3	196.3		196.3	196.3		196.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3		69.3	47.9		47.9	47.9		47.9
		D	(64.1)		(62.8)	(53.7)		(53.1)	(47.2)		(46.7)
		U	69.3		69.3	47.9		47.9	47.9		47.9
		D	(34.5)		(33.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	209.2	-85.8	174.3	115.3	-58.9	115.6	115.7	-58.8	115.5	
	Ms	U	1070.4	23.4	1254.0	960.4	0.0	958.2	1162.0	0.0	1162.3
		D	652.1	195.1	905.5	729.8	60.2	726.9	930.5	59.1	931.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	151.0	5.0	-141.1	95.2	-0.1	-95.3	95.3	0.0	-95.2	
	Qs	482.8	336.8	472.9	383.7	288.5	383.8	453.1	357.8	453.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	160.0	160.0	160.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	147.5	151.5	147.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	148.8	151.5	148.8	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	129.0	132.5	129.0	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	130.2	132.5	130.2	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	8-D32		8-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D32		4-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	63.52	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.08	0.52	1.08	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	0.80	0.52	0.80	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	3273.5	1727.0	3273.5	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	6547.0	3454.0	6547.0	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	4992.7	3454.0	4992.7	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7539.7		7539.7	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	5474.5		5474.5	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	346.7	492.7	638.8	337.6	432.8	528.0	441.4	536.7	631.9
		負	648.7	502.7	356.6	527.9	432.7	337.4	632.0	536.7	441.5
	Qd	648.7	502.7	638.8	527.9	432.8	528.0	632.0	536.7	631.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	62.56	47.41	61.59	167.37	132.01	167.41	200.36	163.71	200.34	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.255	1.288	1.255	1.254	1.287	1.254
		s. 正	1.164	1.183	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.995	0.995	0.995	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qal	2566.8	2624.5	2566.8	575.3	607.3	575.3	575.0	607.1	575.0	
	Qas	正	2755.7	2842.6	2755.7	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	2538.3	2595.4	2538.3	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	183.1		189.2	159.6		159.3	181.4		181.5
		D	164.3		170.3	118.8		118.5	136.2		136.2
	Ld1	U	194.3		194.3	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	210.3		210.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (62.5)		75.8 (62.3)	75.8 (75.6)		75.8 (75.6)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (38.0)		75.8 (37.8)	75.8 (48.4)		75.8 (48.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X2-X3]			Y27レ-45F層[X2-X3]			Y27レ-46F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	115.7	-58.8	115.5	115.7	-58.8	115.5	115.6	-58.8	115.5	
	Ms	U	1225.2	0.0	1225.0	1230.5	0.0	1230.2	1213.6	0.0	1213.0
		D	993.9	59.0	993.9	999.2	59.0	999.2	982.4	59.1	982.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	95.3	0.0	-95.2	95.3	0.0	-95.2	95.3	0.0	-95.2	
	Qs	474.6	379.3	474.5	476.4	381.1	476.3	470.6	375.3	470.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	609.3	471.3	609.3	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1483.5		1483.5
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1426.3		1426.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	473.7	569.0	664.2	475.0	570.3	665.5	402.2	497.4	592.6
		負	664.2	569.0	473.8	665.5	570.3	475.0	592.6	497.4	402.2
	Qd	664.2	569.0	664.2	665.5	570.3	665.5	592.6	497.4	592.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	210.59	173.55	210.58	211.00	173.94	211.00	188.96	151.71	188.96	
	a	l	1.254	1.288	1.254	1.254	1.288	1.254	1.249	1.288	1.249
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qa1	575.2	607.2	575.2	575.2	607.2	575.2	570.7	607.2	570.7	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	759.3	793.7	759.3
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	759.3	793.7	759.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	188.3		188.3	188.9		188.8	206.4		206.3
		D	141.7		141.7	142.1		142.1	153.1		153.0
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(79.7)		(79.7)	(80.0)		(80.0)	(90.7)		(90.7)
			75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
			(51.7)		(51.7)	(52.0)		(52.0)	(58.8)		(58.7)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X2-X3]			Y27レ-Δ8F層[X2-X3]			Y27レ-Δ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	115.6	-58.8	115.5	109.6	-55.8	109.5	109.6	-55.8	109.5	
	Ms	U	1168.1	0.0	1167.4	1007.5	0.0	1006.7	953.3	0.0	952.5
		D	936.8	59.1	936.4	788.3	56.2	787.6	734.2	56.2	733.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	95.3	0.0	-95.2	90.1	0.0	-90.1	90.1	0.0	-90.1	
	Qs	455.0	359.7	454.9	396.9	306.9	396.9	378.4	288.3	378.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.1	57.6	55.1	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5
		D	55.1	57.6	55.1	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5
	j	U	48.3	50.4	48.3	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6
		D	48.3	50.4	48.3	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.87	1.28	1.87	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82
		D	1.87	1.28	1.87	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82
	Mal	609.3	471.3	609.3	511.4	393.0	511.4	511.4	393.0	511.4	
	Mas	U	1218.6	942.7	1218.6	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9
		D	1218.6	942.7	1218.6	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1483.5		1483.5	1249.1		1249.1	1249.1		1249.1
		D	1426.3		1426.3	1191.5		1191.5	1191.5		1191.5
	L' (L)		585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)		
	Qd	正	402.2	497.4	592.6	327.1	417.2	507.3	327.1	417.2	507.3
		負	592.6	497.4	402.2	507.3	417.2	327.1	507.3	417.2	327.1
	Qd	592.6	497.4	592.6	507.3	417.2	507.3	507.3	417.2	507.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	188.96	151.71	188.96	189.84	149.96	189.84	189.84	149.96	189.84
		D	1.249	1.288	1.249	1.254	1.289	1.254	1.254	1.289	1.254
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qax	570.7	607.2	570.7	473.3	501.0	473.3	473.2	501.0	473.2	473.2
	Qas	正	759.3	793.7	759.3	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9
		負	759.3	793.7	759.3	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	200.7		200.6	192.7		192.6	185.3		185.2
		D	148.5		148.5	141.4		141.3	135.5		135.4
	Ld1	U	198.8		198.8	194.3		194.3	194.3		194.3
		D	216.3		216.3	210.3		210.3	210.3		210.3
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.8 (87.3)		75.8 (87.3)	69.3 (82.3)		69.3 (82.2)	69.3 (77.9)		69.3 (77.8)
		D	75.8 (56.0)		75.8 (56.0)	69.3 (51.5)		69.3 (51.5)	69.3 (48.0)		69.3 (47.9)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			Y27レ-Δ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	101.2	-51.7	101.2	101.3	-51.7	101.2	96.3	-49.3	96.5	
	Ms	U	691.5	0.0	690.9	622.9	0.0	622.4	428.8	0.0	428.1
		D	489.0	52.0	488.4	420.4	51.9	420.0	236.1	49.7	235.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	83.0	0.0	-82.9	83.0	0.0	-82.9	78.8	-0.0	-78.9	
	Qs	284.6	201.7	284.6	261.2	178.3	261.2	192.3	113.5	192.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1	45.6	48.0	45.6
		D	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1	45.6	48.0	45.6
	j	U	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9	39.9	42.0	39.9
		D	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9	39.9	42.0	39.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52
	pt	U	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
		D	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
	Mal	388.9	285.1	388.9	388.9	285.1	388.9	284.2	208.4	284.2	
	Mas	U	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8	568.5	416.9	568.5
		D	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8	568.5	416.9	568.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	974.3		974.3	974.3		974.3	724.8		724.8
		D	922.3		922.3	922.3		922.3	677.6		677.6
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	219.6	302.5	385.5	184.4	267.4	350.3	91.5	170.3	249.1
		負	385.5	302.5	219.6	350.4	267.4	184.5	249.1	170.2	91.4
	Qd	385.5	302.5	385.5	350.4	267.4	350.3	249.1	170.3	249.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	195.24	145.49	195.24	177.45	128.60	177.44	156.20	101.41	156.23	
	a	l	1.165	1.208	1.165	1.165	1.208	1.165	1.085	1.127	1.085
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.952	0.952	0.952	
	Qal	320.0	344.6	320.0	319.9	344.6	319.9	264.1	284.0	264.1	
	Qas	正	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1	380.3	400.5	380.3
		負	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1	380.3	400.5	380.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	171.7		171.6	159.7		159.6	137.8		137.6
		D	118.9		118.9	109.3		109.2	86.2		86.0
	Ld1	U	194.3		194.3	194.3		194.3	189.8		189.8
		D	210.3		210.3	210.3		210.3	204.3		204.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3		69.3	69.3		69.3	62.8		62.8
		D	(73.0)		(72.9)	(65.7)		(65.7)	(55.3)		(55.2)
		69.3		69.3	69.3		69.3	62.8		62.8	
		(41.3)		(41.2)	(35.5)		(35.5)	(30.0)		(30.0)	

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	113.9	-57.8	114.0	178.0	-99.6	178.0	115.6	-58.8	115.6	
	Ms	U	367.6	0.0	366.4	1398.5	0.0	1398.5	955.8	0.0	955.8
		D	139.7	58.5	138.5	1042.5	99.6	1042.5	724.6	58.8	724.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	93.9	-0.0	-93.9	146.0	-0.0	-146.0	95.2	-0.0	-95.2	
	Qs	180.4	86.5	180.4	563.3	417.3	563.3	382.5	287.2	382.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	55.0	55.0	55.0	160.0	160.0	160.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	45.6	48.0	45.6	147.5	151.5	147.5	55.5	57.6	55.5
		D	45.6	48.0	45.6	148.8	151.5	148.8	55.5	57.6	55.5
	j	U	39.9	42.0	39.9	129.0	132.5	129.0	48.5	50.4	48.5
		D	39.9	42.0	39.9	130.2	132.5	130.2	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D29		2-D29	8-D32		8-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D29		2-D29	4-D32		4-D32	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	127.04	63.52	127.04	76.56	57.42	76.56
		D	38.52	25.68	38.52	95.28	63.52	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.11	1.34	2.11	1.08	0.52	1.08	2.12	1.53	2.12
		D	2.11	1.34	2.11	0.80	0.52	0.80	2.12	1.53	2.12
	Mal	284.2	208.4	284.2	3273.5	1727.0	3273.5	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	568.5	416.9	568.5	6547.0	3454.0	6547.0	1399.8	1126.6	1399.8
		D	568.5	416.9	568.5	4992.7	3454.0	4992.7	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	724.8		724.8	7539.7		7539.7	1696.8		1696.8
		D	677.6		677.6	5474.5		5474.5	1639.3		1639.3
	L' (L)		585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)		
	Qd	正	35.8	129.8	223.7	479.9	625.9	772.0	335.6	430.9	526.1
		負	223.7	129.8	35.8	772.0	625.9	479.9	526.1	430.9	335.6
	Qd		223.7	129.8	223.7	772.0	625.9	772.0	526.1	430.9	526.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		140.29	77.28	140.29	74.44	59.03	74.44	166.79	131.42	166.79
	a	l	1.092	1.134	1.092	2.000	2.000	2.000	1.254	1.288	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.113	1.131	1.113	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.113	1.131	1.113	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995	0.977	0.977	0.977
	Qas	Qa1	265.0	285.0	265.0	2566.8	2624.5	2566.8	575.2	607.2	575.2
		正	380.3	400.5	380.3	2687.4	2772.1	2687.4	763.6	793.7	763.6
		負	380.3	400.5	380.3	2687.4	2772.1	2687.4	763.6	793.7	763.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	付着	Ld	U	124.6		124.4	194.0		194.0	159.1	
D			69.6		69.4	173.5		173.5	118.3		118.3
Ld1		U	189.8		189.8	194.3		194.3	198.8		198.8
		D	204.3		204.3	210.3		210.3	216.3		216.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	62.8 (47.4)		62.8 (47.3)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (62.2)		75.8 (62.2)
		D	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (37.7)		75.8 (37.7)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]			Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6	
	Ms	U	1163.4	0.0	1163.4	1225.5	0.0	1225.5	1230.9	0.0	1230.9
		D	932.3	58.8	932.3	994.4	58.8	994.4	999.8	58.8	999.8
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	
	Qs	453.5	358.2	453.5	474.7	379.5	474.7	476.6	381.3	476.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	442.1	537.4	632.6	474.0	569.2	664.4	475.0	570.3	665.5
		負	632.6	537.4	442.1	664.4	569.2	474.0	665.5	570.3	475.0
	Qd	632.6	537.4	632.6	664.4	569.2	664.4	665.5	570.3	665.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.56	163.90	200.56	210.66	173.61	210.66	211.00	173.94	211.00	
	a	l	1.255	1.288	1.255	1.255	1.288	1.255	1.255	1.288	1.255
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qal	575.3	607.4	575.3	575.3	607.3	575.3	575.3	607.4	575.3	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	181.6		181.6	188.3		188.3	188.9		188.9
		D	136.3		136.3	141.7		141.7	142.2		142.2
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (75.7)		75.8 (75.7)	75.8 (79.7)		75.8 (79.7)	75.8 (80.1)		75.8 (80.1)
		D	75.8 (48.5)		75.8 (48.5)	75.8 (51.7)		75.8 (51.7)	75.8 (52.0)		75.8 (52.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6	109.5	-55.8	109.5	
	Ms	U	1213.7	0.0	1213.7	1168.2	0.0	1168.2	1007.4	0.0	1007.4
		D	982.6	58.8	982.6	937.1	58.8	937.1	788.3	55.8	788.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	90.1	0.0	-90.1	
	Qs	470.7	375.4	470.7	455.1	359.9	455.1	397.0	307.0	397.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1	55.5	57.8	55.5
		D	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1	55.5	57.8	55.5
	j	U	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3	48.6	50.6	48.6
		D	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3	48.6	50.6	48.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.87	1.28	1.87	1.87	1.28	1.87	1.82	1.25	1.82
		D	1.87	1.28	1.87	1.87	1.28	1.87	1.82	1.25	1.82
	Mal	609.3	471.3	609.3	609.3	471.3	609.3	511.4	393.0	511.4	
	Mas	U	1218.6	942.7	1218.6	1218.6	942.7	1218.6	1022.9	786.0	1022.9
		D	1218.6	942.7	1218.6	1218.6	942.7	1218.6	1022.9	786.0	1022.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1483.5		1483.5	1483.5		1483.5	1249.1		1249.1
		D	1426.3		1426.3	1426.3		1426.3	1191.5		1191.5
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	402.2	497.4	592.6	402.2	497.4	592.6	327.1	417.2	507.3
		負	592.6	497.4	402.2	592.6	497.4	402.2	507.3	417.2	327.1
	Qd	592.6	497.4	592.6	592.6	497.4	592.6	507.3	417.2	507.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	188.96	151.71	188.96	188.96	151.71	188.96	189.84	149.96	189.84
		D	1.250	1.288	1.250	1.250	1.288	1.250	1.254	1.289	1.254
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.924	0.924	0.924	
	Qas	正	570.8	607.4	570.8	570.8	607.4	570.8	473.3	501.1	473.3
		負	759.3	793.7	759.3	759.3	793.7	759.3	625.9	651.7	625.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	206.4		206.4	200.7		200.7	192.7		192.7
		D	153.1		153.1	148.6		148.6	141.4		141.4
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	194.3		194.3
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	210.3		210.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (90.7)		75.8 (90.7)	75.8 (87.3)		75.8 (87.3)	69.3 (82.3)		69.3 (82.3)
		D	75.8 (58.8)		75.8 (58.8)	75.8 (56.1)		75.8 (56.1)	69.3 (51.5)		69.3 (51.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	109.5	-55.8	109.5	101.2	-51.7	101.2	101.2	-51.7	101.2	
	Ms	U	953.4	0.0	953.4	691.5	0.0	691.5	623.3	0.0	623.3
		D	734.3	55.8	734.3	489.1	51.7	489.1	420.9	51.7	420.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	90.1	0.0	-90.1	82.9	-0.0	-82.9	82.9	-0.0	-82.9	
	Qs	378.6	288.5	378.6	284.8	201.8	284.8	261.4	178.5	261.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.8	55.5	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1
		D	55.5	57.8	55.5	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1
	j	U	48.6	50.6	48.6	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9
		D	48.6	50.6	48.6	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.82	1.25	1.82	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
		D	1.82	1.25	1.82	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
	Mai	511.4	393.0	511.4	388.9	285.1	388.9	388.9	285.1	388.9	
	Mas	U	1022.9	786.0	1022.9	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8
		D	1022.9	786.0	1022.9	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1249.1		1249.1	974.3		974.3	974.3		974.3
		D	1191.5		1191.5	922.3		922.3	922.3		922.3
	L' (L)		585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)		
	Qd	正	327.1	417.2	507.3	219.8	302.7	385.7	184.8	267.7	350.7
		負	507.3	417.2	327.1	385.7	302.7	219.8	350.7	267.7	184.8
	Qd	507.3	417.2	507.3	385.7	302.7	385.7	350.7	267.7	350.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	189.84	149.96	189.84	195.34	145.58	195.34	177.62	128.76	177.62	
	a	l	1.254	1.289	1.254	1.165	1.208	1.165	1.165	1.208	1.165
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qa1	473.3	501.1	473.3	320.0	344.6	320.0	320.0	344.6	320.0	320.0
	Qas	正	625.9	651.7	625.9	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1
		負	625.9	651.7	625.9	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	185.3		185.3	171.8		171.8	159.8		159.8
		D	135.5		135.5	119.0		119.0	109.4		109.4
	Ld1	U	194.3		194.3	194.3		194.3	194.3		194.3
		D	210.3		210.3	210.3		210.3	210.3		210.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (77.9)		69.3 (77.9)	69.3 (73.0)		69.3 (73.0)	69.3 (65.8)		69.3 (65.8)
		D	69.3 (48.0)		69.3 (48.0)	69.3 (41.3)		69.3 (41.3)	69.3 (35.5)		69.3 (35.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27レ-12F層[X3-X4]			Y27レ-13F層[X3-X4]			Y27レ-11F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	96.4	-49.3	96.4	113.9	-57.8	113.9	174.3	-85.8	209.2	
	Ms	U	428.2	0.0	428.2	366.1	0.0	366.1	1254.0	23.4	1070.4
		D	235.3	49.3	235.3	138.2	57.8	138.2	905.5	195.1	652.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	78.8	0.0	-78.8	93.9	-0.0	-93.9	141.1	-5.0	-151.0	
	Qs	192.3	113.4	192.3	180.1	86.2	180.1	472.9	336.8	482.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	
	D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	160.0	160.0	160.0	
	d	U	45.6	48.0	45.6	45.6	48.0	45.6	147.5	151.5	147.5
		D	45.6	48.0	45.6	45.6	48.0	45.6	148.8	151.5	148.8
	j	U	39.9	42.0	39.9	39.9	42.0	39.9	129.0	132.5	129.0
		D	39.9	42.0	39.9	39.9	42.0	39.9	130.2	132.5	130.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	8-D32		8-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	4-D32		4-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	127.04	63.52	127.04
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	95.28	63.52	95.28
	pt	U	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	1.08	0.52	1.08
		D	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	0.80	0.52	0.80
	Mal	284.2	208.4	284.2	284.2	208.4	284.2	3273.5	1727.0	3273.5	
	Mas	U	568.5	416.9	568.5	568.5	416.9	568.5	6547.0	3454.0	6547.0
		D	568.5	416.9	568.5	568.5	416.9	568.5	4992.7	3454.0	4992.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	724.8		724.8	724.8		724.8	7539.7		7539.7
		D	677.6		677.6	677.6		677.6	5474.5		5474.5
	L' (L)		585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)		
	Qd	正	91.3	170.1	249.0	35.4	129.3	223.2	356.6	502.7	648.7
		負	249.0	170.1	91.3	223.2	129.3	35.4	638.8	492.7	346.7
	Qd		249.0	170.1	249.0	223.2	129.3	223.2	638.8	502.7	648.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	U	156.14	101.33	156.14	140.00	77.01	140.00	61.59	47.41	62.56
		I	1.085	1.127	1.085	1.092	1.134	1.092	2.000	2.000	2.000
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.164	1.183	1.164
	pw		0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995
	Qas	正	264.1	284.0	264.1	265.0	285.0	265.0	2566.8	2624.5	2566.8
		負	380.3	400.5	380.3	380.3	400.5	380.3	2538.3	2595.4	2538.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	137.6		137.6	124.3		124.3	189.2		183.1
		D	86.1		86.1	69.3		69.3	170.3		164.3
	Ld1	U	189.8		189.8	189.8		189.8	194.3		194.3
		D	204.3		204.3	204.3		204.3	210.3		210.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	62.8 (55.3)		62.8 (55.3)	62.8 (47.2)		62.8 (47.2)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-42F層[X4-X5]			Y27レ-43F層[X4-X5]			Y27レ-44F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	115.6	-58.9	115.3	115.5	-58.8	115.7	115.5	-58.8	115.7	
	Ms	U	958.2	0.0	960.4	1162.3	0.0	1162.0	1225.0	0.0	1225.2
		D	726.9	60.2	729.8	931.4	59.1	930.5	993.9	59.0	993.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	95.3	0.1	-95.2	95.2	-0.0	-95.3	95.2	-0.0	-95.3	
	Qs	383.8	288.5	383.7	453.0	357.8	453.1	474.5	379.3	474.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	337.4	432.7	527.9	441.5	536.7	632.0	473.8	569.0	664.2
		負	528.0	432.8	337.6	631.9	536.7	441.4	664.2	569.0	473.7
	Qd	528.0	432.8	527.9	631.9	536.7	632.0	664.2	569.0	664.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	167.41	132.01	167.37	200.34	163.71	200.36	210.58	173.55	210.59	
	a	l	1.255	1.288	1.255	1.254	1.287	1.254	1.254	1.288	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qal	575.3	607.3	575.3	575.0	607.1	575.0	575.2	607.2	575.2	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	159.3		159.6	181.5		181.4	188.3		188.3
		D	118.5		118.8	136.2		136.2	141.7		141.7
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (62.3)		75.8 (62.5)	75.8 (75.6)		75.8 (75.6)	75.8 (79.7)		75.8 (79.7)
		D	75.8 (37.8)		75.8 (38.0)	75.8 (48.5)		75.8 (48.4)	75.8 (51.7)		75.8 (51.7)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	115.5	-58.8	115.7	115.5	-58.8	115.6	115.5	-58.8	115.6	
	Ms	U	1230.2	0.0	1230.5	1213.0	0.0	1213.6	1167.4	0.0	1168.1
		D	999.2	59.0	999.2	982.0	59.1	982.4	936.4	59.1	936.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.2	-0.0	-95.3	95.2	-0.0	-95.3	95.2	-0.0	-95.3	
	Qs	476.3	381.1	476.4	470.5	375.3	470.6	454.9	359.7	455.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87	1.87	1.28	1.87
		D	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87	1.87	1.28	1.87
	Mal	699.9	563.3	699.9	609.3	471.3	609.3	609.3	471.3	609.3	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6	1218.6	942.7	1218.6
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6	1218.6	942.7	1218.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1483.5		1483.5	1483.5		1483.5
		D	1639.3		1639.3	1426.3		1426.3	1426.3		1426.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	475.0	570.3	665.5	402.2	497.4	592.6	402.2	497.4	592.6
		負	665.5	570.3	475.0	592.6	497.4	402.2	592.6	497.4	402.2
	Qd	665.5	570.3	665.5	592.6	497.4	592.6	592.6	497.4	592.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	211.00	173.94	211.00	188.96	151.71	188.96	188.96	151.71	188.96	
	a	l	1.254	1.288	1.254	1.249	1.288	1.249	1.249	1.288	1.249
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qal	575.2	607.2	575.2	570.7	607.2	570.7	570.7	607.2	570.7	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	759.3	793.7	759.3	759.3	793.7	759.3
		負	763.6	793.7	763.6	759.3	793.7	759.3	759.3	793.7	759.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	188.8		188.9	206.3		206.4	200.6		200.7
		D	142.1		142.1	153.0		153.1	148.5		148.5
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (80.0)		75.8 (80.0)	75.8 (90.7)		75.8 (90.7)	75.8 (87.3)		75.8 (87.3)
		D	75.8 (52.0)		75.8 (52.0)	75.8 (58.7)		75.8 (58.8)	75.8 (56.0)		75.8 (56.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	109.5	-55.8	109.6	109.5	-55.8	109.6	101.2	-51.7	101.2	
	Ms	U	1006.7	0.0	1007.5	952.5	0.0	953.3	690.9	0.0	691.5
		D	787.6	56.2	788.3	733.5	56.2	734.2	488.4	52.0	489.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	90.1	-0.0	-90.1	90.1	-0.0	-90.1	82.9	-0.0	-83.0	
	Qs	396.9	306.9	396.9	378.4	288.3	378.4	284.6	201.7	284.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5	50.1	52.8	50.1
		D	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5	50.1	52.8	50.1
	j	U	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6	43.9	46.2	43.9
		D	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6	43.9	46.2	43.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82	2.11	1.34	2.11
		D	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82	2.11	1.34	2.11
	Mai	511.4	393.0	511.4	511.4	393.0	511.4	388.9	285.1	388.9	
	Mas	U	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9	777.8	570.3	777.8
		D	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9	777.8	570.3	777.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1249.1		1249.1	1249.1		1249.1	974.3		974.3
		D	1191.5		1191.5	1191.5		1191.5	922.3		922.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	327.1	417.2	507.3	327.1	417.2	507.3	219.6	302.5	385.5
		負	507.3	417.2	327.1	507.3	417.2	327.1	385.5	302.5	219.6
	Qd	507.3	417.2	507.3	507.3	417.2	507.3	385.5	302.5	385.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	189.84	149.96	189.84	189.84	149.96	189.84	195.24	145.49	195.24
		D	1.254	1.289	1.254	1.254	1.289	1.254	1.165	1.208	1.165
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.847	0.847	0.847	
	Qai	473.3	501.0	473.3	473.2	501.0	473.2	320.0	344.6	320.0	
	Qas	正	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9	440.1	463.5	440.1
		負	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9	440.1	463.5	440.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	192.6		192.7	185.2		185.3	171.6		171.7
		D	141.3		141.4	135.4		135.5	118.9		118.9
	Ld1	U	194.3		194.3	194.3		194.3	194.3		194.3
		D	210.3		210.3	210.3		210.3	210.3		210.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (82.2)		69.3 (82.3)	69.3 (77.8)		69.3 (77.9)	69.3 (72.9)		69.3 (73.0)
		D	69.3 (51.5)		69.3 (51.5)	69.3 (47.9)		69.3 (48.0)	69.3 (41.2)		69.3 (41.3)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			Y27レ-Δ13F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	101.2	-51.7	101.3	96.5	-49.3	96.3	114.0	-57.8	113.9	
	Ms	U	622.4	0.0	622.9	428.1	0.0	428.8	366.4	0.0	367.6
		D	420.0	51.9	420.4	235.1	49.7	236.1	138.5	58.5	139.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	82.9	-0.0	-83.0	78.9	0.0	-78.8	93.9	0.0	-93.9	
	Qs	261.2	178.3	261.2	192.4	113.5	192.3	180.4	86.5	180.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	50.1	52.8	50.1	45.6	48.0	45.6	45.6	48.0	45.6
		D	50.1	52.8	50.1	45.6	48.0	45.6	45.6	48.0	45.6
	j	U	43.9	46.2	43.9	39.9	42.0	39.9	39.9	42.0	39.9
		D	43.9	46.2	43.9	39.9	42.0	39.9	39.9	42.0	39.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
		D	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
	Mai	388.9	285.1	388.9	284.2	208.4	284.2	284.2	208.4	284.2	
	Mas	U	777.8	570.3	777.8	568.5	416.9	568.5	568.5	416.9	568.5
		D	777.8	570.3	777.8	568.5	416.9	568.5	568.5	416.9	568.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	974.3		974.3	724.8		724.8	724.8		724.8
		D	922.3		922.3	677.6		677.6	677.6		677.6
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	184.5	267.4	350.4	91.4	170.2	249.1	35.8	129.8	223.7
		負	350.3	267.4	184.4	249.1	170.3	91.5	223.7	129.8	35.8
	Qd	350.3	267.4	350.4	249.1	170.3	249.1	223.7	129.8	223.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	177.44	128.60	177.45	156.23	101.41	156.20	140.29	77.28	140.29	
	a	l	1.165	1.208	1.165	1.085	1.127	1.085	1.092	1.134	1.092
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	
	Qai	319.9	344.6	319.9	264.1	284.0	264.1	265.0	285.0	265.0	
	Qas	正	440.1	463.5	440.1	380.3	400.5	380.3	380.3	400.5	380.3
		負	440.1	463.5	440.1	380.3	400.5	380.3	380.3	400.5	380.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	159.6		159.7	137.6		137.8	124.4		124.6
		D	109.2		109.3	86.0		86.2	69.4		69.6
	Ld1	U	194.3		194.3	189.8		189.8	189.8		189.8
		D	210.3		210.3	204.3		204.3	204.3		204.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3		69.3	62.8		62.8	62.8		62.8
		D	(65.7)		(65.7)	(55.2)		(55.3)	(47.3)		(47.4)
			69.3		69.3	62.8		62.8	62.8		62.8
			(35.5)		(35.5)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)

断面名		FG1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	226.4	-172.7	79.4	118.2	-59.7	111.1	117.8	-60.0	111.0	
	Ms	U	1758.3	197.7	2352.0	974.0	0.0	990.4	1167.2	0.0	1192.1
		D	1305.4	543.0	2193.2	737.5	71.5	768.3	931.6	75.8	970.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	194.5	21.0	-152.5	96.3	1.0	-94.2	96.2	1.0	-94.3	
	Qs	844.8	671.3	802.8	392.8	297.6	390.8	460.4	365.2	458.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	200.0	200.0	200.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	187.5	191.5	187.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	188.8	191.5	188.8	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	164.0	167.5	164.0	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	165.2	167.5	165.2	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	8-D32		8-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D32		4-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	63.52	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.85	0.41	0.85	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	0.63	0.41	0.63	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	4208.5	2201.6	4208.5	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	8416.9	4403.2	8416.9	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	6410.9	4403.2	6410.9	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	9584.7		9584.7	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	6946.0		6946.0	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	781.0	954.5	1128.0	348.6	443.9	539.1	450.1	545.3	640.5
		負	1170.0	996.5	823.0	541.1	445.9	350.7	642.5	547.2	452.0
	Qd	1170.0	996.5	1128.0	541.1	445.9	539.1	642.5	547.2	640.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	88.84	74.35	85.65	171.57	136.01	170.92	203.69	166.92	203.08
		D	2.000	2.000	2.000	1.244	1.278	1.244	1.247	1.280	1.247
	a	s. 正	1.564	1.581	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.197	1.212	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.995	0.995	0.995	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qax	正	3259.8	3317.6	3259.8	572.5	604.4	572.5	573.2	605.2	573.2
負		4171.1	4273.6	4171.1	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax	3554.5	3642.8	3554.5	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	233.5		249.0	161.1		162.8	182.0		184.7
		D	213.2		229.8	119.4		122.1	136.3		139.6
	Ld1	U	194.3		194.3	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	210.3		210.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	NG/NG		NG/NG	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (63.4)		75.8 (64.4)	75.8 (75.9)		75.8 (77.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (38.4)		75.8 (40.0)	75.8 (48.5)		75.8 (50.5)

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X5-X6]			Y27レ-45F層[X5-X6]			Y27レ-46F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	117.6	-60.0	111.3	117.3	-60.0	111.5	117.1	-60.0	111.7	
	Ms	U	1223.7	0.0	1252.5	1222.2	0.0	1254.3	1196.2	0.0	1227.1
		D	988.5	77.5	1030.0	987.6	78.9	1031.2	961.9	78.1	1003.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	96.1	0.9	-94.3	96.1	0.8	-94.4	96.0	0.8	-94.5	
	Qs	480.3	385.1	478.5	480.3	385.0	478.6	471.1	375.9	469.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	475.0	570.3	665.5	475.0	570.3	665.5	466.7	561.9	657.1
		負	665.5	570.3	475.0	665.5	570.3	475.0	658.7	563.4	468.2
	Qd	665.5	570.3	665.5	665.5	570.3	665.5	658.7	563.4	657.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	211.00	173.94	211.00	211.00	173.94	211.00	208.82	171.85	208.34
		D	1.248	1.281	1.248	1.249	1.283	1.249	1.250	1.284	1.250
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal	573.5	605.4	573.5	573.8	605.8	573.8	574.1	606.0	574.1	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	188.1		191.3	188.0		191.4	185.1		188.5
		D	141.2		144.8	141.1		144.9	138.9		142.5
	Ld1	U	198.8		198.8	198.8		198.8	198.8		198.8
		D	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
			(79.6)		(81.5)	(79.5)		(81.6)	(77.8)		(79.8)
		D	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		(51.4)		(53.6)	(51.4)		(53.7)	(50.1)		(52.2)	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	117.0	-60.0	111.9	110.4	-56.8	106.8	110.4	-56.8	106.7	
	Ms	U	1146.3	0.0	1179.2	979.9	0.0	1005.5	923.1	0.0	948.9
		D	912.4	79.0	955.4	759.0	71.4	792.0	702.3	71.5	735.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	96.0	0.7	-94.5	90.6	0.5	-89.5	90.6	0.5	-89.6	
	Qs	454.4	359.1	452.9	392.9	302.8	391.8	373.5	283.4	372.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.8	55.5	55.5	57.8	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6
		D	48.5	50.4	48.5	48.6	50.6	48.6	48.6	50.6	48.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.12	1.53	2.12	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82
		D	2.12	1.53	2.12	1.82	1.25	1.82	1.82	1.25	1.82
	Mal	699.9	563.3	699.9	511.4	393.0	511.4	511.4	393.0	511.4	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1022.9	786.0	1022.9	1022.9	786.0	1022.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1249.1		1249.1	1249.1		1249.1
		D	1639.3		1639.3	1191.5		1191.5	1191.5		1191.5
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	441.6	536.9	632.1	327.1	417.2	507.3	327.1	417.2	507.3
		負	633.6	538.3	443.1	507.3	417.2	327.1	507.3	417.2	327.1
	Qd	633.6	538.3	632.1	507.3	417.2	507.3	507.3	417.2	507.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.87	164.20	200.40	189.84	149.96	189.84	189.84	149.96	189.84	
	a	l	1.251	1.284	1.251	1.252	1.287	1.252	1.252	1.287	1.252
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	
	Qa1	574.3	606.3	574.3	472.8	500.6	472.8	472.9	500.7	472.9	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9
		負	763.6	793.7	763.6	625.9	651.7	625.9	625.9	651.7	625.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	179.7		183.3	188.9		192.4	181.2		184.7
		D	134.6		138.3	138.2		141.8	132.0		135.6
	Ld1	U	198.8		198.8	194.3		194.3	194.3		194.3
		D	216.3		216.3	210.3		210.3	210.3		210.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (74.6)		75.8 (76.7)	69.3 (80.0)		69.3 (82.1)	69.3 (75.4)		69.3 (77.5)
		D	75.8 (47.5)		75.8 (49.7)	69.3 (49.6)		69.3 (51.7)	69.3 (45.9)		69.3 (48.1)

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			Y27レ-Δ12F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	(58)	(350)	(58)	
応力	MI	101.6	-52.3	99.6	101.7	-52.3	99.4	93.8	-48.2	93.5	
	Ms	U	662.3	0.0	673.7	594.8	0.0	607.7	370.2	0.0	374.2
		D	459.0	59.0	474.4	391.4	59.9	408.9	182.5	50.4	187.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	83.2	0.3	-82.7	83.3	0.3	-82.6	76.7	0.0	-76.6	
	Qs	277.2	194.2	276.6	254.4	171.5	253.8	171.9	95.3	171.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1	46.1	48.2	46.1
		D	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1	46.1	48.2	46.1
	j	U	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9	40.3	42.2	40.3
		D	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9	40.3	42.2	40.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	30.42	20.28	30.42
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	30.42	20.28	30.42
	pt	U	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	1.88	1.20	1.88
		D	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	1.88	1.20	1.88
	Mal	388.9	285.1	388.9	388.9	285.1	388.9	253.3	183.3	253.3	
	Mas	U	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8	406.5	294.2	406.5
		D	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8	406.5	294.2	406.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	974.3		974.3	974.3		974.3	526.9		526.9
		D	922.3		922.3	922.3		922.3	479.1		479.1
	L' (L)	585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			585.0 (700.0)			
	Qd	正	207.7	290.7	373.6	173.5	256.4	339.4	66.1	142.8	219.4
		負	374.2	291.2	208.3	340.0	257.1	174.1	219.5	142.9	66.2
	Qd	374.2	291.2	373.6	340.0	257.1	339.4	219.5	142.9	219.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	189.52	140.06	189.23	172.22	123.64	171.90	155.46	96.80	155.39
		D	1.165	1.208	1.165	1.164	1.208	1.164	1.095	1.131	1.095
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089
	Qax	319.9	344.6	319.9	319.9	344.6	319.9	253.8	269.7	253.8	
	Qas	正	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1	365.1	381.6	365.1
		負	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1	365.1	381.6	365.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	166.6		168.6	154.7		157.0	134.6		135.6
		D	114.7		116.9	105.2		107.7	81.0		81.9
	Ld1	U	194.3		194.3	194.3		194.3	183.8		183.8
		D	210.3		210.3	210.3		210.3	196.3		196.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3		69.3	69.3		69.3	47.9		47.9
		D	(69.9)		(71.1)	(62.8)		(64.1)	(53.1)		(53.7)
		U	69.3		69.3	69.3		69.3	47.9		47.9
		D	(38.7)		(40.0)	(33.0)		(34.5)	(30.0)		(30.0)

断面名		G1A (3)			FG1A (3)			G3 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(58)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	113.4	-57.5	107.0	99.4	-178.4	253.0	152.6	-81.0	164.6	
	Ms	U	325.5	0.0	329.1	2937.3	75.1	2583.9	1397.8	0.0	1388.3
		D	98.8	62.5	115.1	2738.4	431.9	2077.9	1092.7	91.8	1059.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	92.5	0.9	-90.7	169.4	-21.9	-213.3	133.4	-1.7	-136.8	
	Qs	166.8	75.1	165.0	1076.2	928.7	1120.1	566.5	434.9	570.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	35.0	35.0	35.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	46.1	48.2	46.1	187.5	191.5	187.5	60.1	62.5	60.1
		D	46.1	48.2	46.1	188.8	191.5	188.8	60.1	62.5	60.1
	j	U	40.3	42.2	40.3	164.0	167.5	164.0	52.6	54.7	52.6
		D	40.3	42.2	40.3	165.2	167.5	165.2	52.6	54.7	52.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D25		2-D25	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D25		2-D25	4-D32		4-D32	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	127.04	63.52	127.04	91.20	68.40
D			30.42	20.28	30.42	95.28	63.52	95.28	91.20	68.40	91.20
pt		U	1.88	1.20	1.88	0.85	0.41	0.85	2.33	1.68	2.33
		D	1.88	1.20	1.88	0.63	0.41	0.63	2.33	1.68	2.33
Mal		253.3	183.3	253.3	4208.5	2201.6	4208.5	905.1	728.8	905.1	
Mas		U	406.5	294.2	406.5	8416.9	4403.2	8416.9	1810.2	1457.7	1810.2
		D	406.5	294.2	406.5	6410.9	4403.2	6410.9	1810.2	1457.7	1810.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	526.9		526.9	9584.7		9584.7	2178.8		2178.8
		D	479.1		479.1	6946.0		6946.0	2116.4		2116.4
	L' (L)	585.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	18.8	110.4	202.1	1190.8	1382.1	1573.5	516.4	651.5	786.5
		負	203.9	112.3	20.6	1529.6	1338.3	1146.9	783.1	648.0	512.9
	Qd	203.9	112.3	202.1	1529.6	1382.1	1573.5	783.1	651.5	786.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	144.38	76.06	143.09	116.14	103.12	119.47	229.08	183.32	230.08	
	a	l	1.094	1.129	1.094	2.000	2.000	2.000	1.332	1.367	1.332
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.345	1.361	1.345	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.543	1.560	1.543	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	0.995	0.995	0.995	1.172	1.172	1.172	
	Qal	253.6	269.6	253.6	3259.8	3317.6	3259.8	711.2	749.8	711.2	
	Qas	正	365.1	381.6	365.1	3803.0	3897.3	3803.0	926.1	962.7	926.1
		負	365.1	381.6	365.1	4135.3	4237.1	4135.3	926.1	962.7	926.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	付着	Ld	U	123.9		124.8	264.3		255.0	191.6	
D			65.0		68.1	240.0		227.6	142.4		139.8
Ld1		U	183.8		183.8	190.5		190.5	199.5		199.5
		D	196.3		196.3	206.5		206.5	218.5		218.5
判定	OK/OK		OK/OK	NG/NG		NG/NG	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	47.9 (46.7)		47.9 (47.2)	69.3 (31.1)		69.3 (30.0)	82.3 (76.9)		82.3 (76.4)
		D	47.9 (30.0)		47.9 (30.0)	69.3 (30.7)		69.3 (30.0)	82.3 (48.1)		82.3 (46.6)

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X1-X2]			Y37レ-Δ4F層[X1-X2]			Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	149.7	-79.0	159.7	149.9	-79.0	159.6	150.3	-79.1	159.6	
	Ms	U	1533.2	0.0	1521.3	1604.7	0.0	1586.0	1599.4	0.0	1573.4
		D	1233.8	90.0	1201.9	1304.9	93.2	1266.9	1298.8	96.8	1254.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	130.5	-1.4	-133.3	130.5	-1.4	-133.3	130.8	-1.3	-133.5	
	Qs	612.1	483.0	614.9	636.0	506.9	638.7	633.0	503.6	635.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
		D	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
	j	U	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
		D	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
		D	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
	Mal	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	
	Mas	U	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
		D	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8
		D	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4
	L' (L)		570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)		
	Qd	正	591.9	723.8	855.7	621.7	753.5	885.4	621.4	753.5	885.7
		負	852.9	721.0	589.1	885.4	753.5	621.7	884.2	752.0	619.9
	Qd		852.9	723.8	855.7	885.4	753.5	885.4	884.2	753.5	885.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		249.48	203.69	250.32	259.01	212.05	259.01	258.64	212.05	259.08
	a	l	1.336	1.371	1.336	1.337	1.372	1.337	1.338	1.372	1.338
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		712.4	751.1	712.4	712.5	751.2	712.5	712.8	751.4	712.8
	Qas	正	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
		負	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	付着	Ld	U	204.4		203.3	211.1		209.4	210.6	
D			153.0		150.6	158.3		155.5	157.9		154.5
Ld1		U	199.5		199.5	199.5		199.5	199.5		199.5
		D	218.5		218.5	218.5		218.5	218.5		218.5
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3		82.3	82.3		82.3	82.3		82.3
		D	(84.4)		(83.7)	(88.3)		(87.3)	(88.0)		(86.6)
		82.3		82.3	82.3		82.3	82.3		82.3	
		(54.3)		(52.9)	(57.4)		(55.8)	(57.2)		(55.2)	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	148.8	-77.6	156.4	148.9	-77.6	156.3	149.1	-77.6	156.1	
	Ms	U	1332.0	0.0	1317.4	1277.6	0.0	1258.8	1208.0	0.0	1184.7
		D	1034.4	88.7	1004.6	979.7	90.7	946.2	909.8	92.7	872.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	128.8	-1.1	-131.0	128.8	-1.0	-130.9	128.9	-1.0	-130.9	
	Qs	540.0	412.4	542.2	520.3	392.5	522.3	495.1	367.2	497.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	609.3	471.3	609.3	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1483.5		1483.5
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1426.3		1426.3
	L' (L)		570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)		
	Qd	正	455.4	585.3	715.2	455.4	585.3	715.2	380.6	510.5	640.4
		負	715.2	585.3	455.4	715.2	585.3	455.4	640.4	510.5	380.6
	Qd		715.2	585.3	715.2	715.2	585.3	715.2	640.4	510.5	640.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		226.73	178.52	226.73	226.73	178.52	226.73	204.17	155.71	204.17
	a	l	1.268	1.302	1.268	1.269	1.303	1.269	1.265	1.303	1.265
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.782	0.782	0.782
	Qal		579.0	611.2	579.0	579.1	611.4	579.1	515.0	549.1	515.0
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	668.9	699.2	668.9
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	668.9	699.2	668.9
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.9		198.3	194.0		191.9	205.7		202.8
		D	145.2		142.6	140.4		137.5	145.8		142.1
	Ld1	U	195.0		195.0	195.0		195.0	195.0		195.0
		D	212.5		212.5	212.5		212.5	212.5		212.5
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (86.6)		75.8 (85.7)	75.8 (83.1)		75.8 (81.9)	75.8 (90.3)		75.8 (88.6)
		D	75.8 (53.8)		75.8 (52.3)	75.8 (51.0)		75.8 (49.2)	75.8 (54.4)		75.8 (52.2)

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)		
応力	MI	149.4	-77.7	156.3	140.4	-71.8	144.5	140.2	-71.9	144.5		
	Ms	U	1143.9	0.0	1121.7	805.9	0.0	796.4	728.9	0.0	717.2	
		D	845.0	92.2	809.1	525.2	78.6	507.5	448.4	79.8	428.2	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	129.1	-1.0	-131.1	120.2	-0.6	-121.3	120.1	-0.6	-121.3		
	Qs	473.0	344.8	474.9	351.3	231.7	352.5	323.9	204.3	325.1		
L. no	K2	K1	K1	K2 <td>K1</td> <td>K1</td> <td>K2<td>K1</td><td>K1</td></td>	K1	K1	K2 <td>K1</td> <td>K1</td>	K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	d	U	55.1	57.6	55.1	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	
		D	55.1	57.6	55.1	51.2	52.8	51.2	51.2	52.8	51.2	
	j	U	48.3	50.4	48.3	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	
		D	48.3	50.4	48.3	44.8	46.2	44.8	44.8	46.2	44.8	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
			D	66.99	47.85	66.99	49.84	39.70	49.84	49.84	39.70	49.84
		pt	U	1.87	1.28	1.87	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20
D			1.87	1.28	1.87	1.95	1.50	1.95	1.95	1.50	1.95	
Mas		U	609.3	471.3	609.3	461.5	355.4	461.5	461.5	355.4	461.5	
		D	1218.6	942.7	1218.6	923.0	710.7	923.0	923.0	710.7	923.0	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1483.5		1483.5	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	
		D	1426.3		1426.3	961.8		961.8	961.8		961.8	
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)				
	Qd	正	380.4	510.5	640.6	226.5	347.3	468.0	185.5	306.2	427.0	
		負	640.6	510.5	380.4	466.9	346.1	225.4	425.8	305.0	184.3	
	Qd	640.6	510.5	640.6	466.9	347.3	468.0	425.8	306.2	427.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	204.25	155.71	204.25	209.84	150.31	210.36	191.37	132.54	191.91		
	a	l	1.265	1.304	1.265	1.197	1.229	1.197	1.197	1.229	1.197	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.782	0.782	0.782	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016		
	Qas	Qa1	515.1	549.2	515.1	403.4	425.2	403.4	403.4	425.2	403.4	
		正	668.9	699.2	668.9	551.4	572.7	551.4	551.4	572.7	551.4	
負		668.9	699.2	668.9	551.4	572.7	551.4	551.4	572.7	551.4		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	197.7		194.9	171.1		169.7	159.6		157.8	
		D	139.4		135.8	120.4		118.0	110.3		107.6	
	Ld1	U	195.0		195.0	190.5		190.5	190.5		190.5	
		D	212.5		212.5	192.5		192.5	192.5		192.5	
判定	NG/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	75.8 (85.5)		75.8 (83.9)	67.7 (72.3)		69.3 (71.5)	67.7 (65.4)		69.3 (64.4)	
		D	75.8 (50.5)		75.8 (48.4)	67.7 (41.5)		69.3 (40.1)	67.7 (35.4)		69.3 (33.9)	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	136.2	-68.7	138.2	151.6	-84.4	162.9	226.9	-96.2	193.9	
	Ms	U	562.7	0.0	556.6	489.4	0.0	484.0	1679.7	22.5	1884.0
		D	290.4	72.8	280.3	186.2	92.7	158.2	1225.9	214.8	1496.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	115.7	-0.3	-116.3	127.3	-1.6	-130.5	168.6	4.7	-159.2	
	Qs	264.0	148.5	264.5	242.9	117.2	246.1	720.0	556.1	710.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	160.0	160.0	160.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	147.5	151.5	147.5
		D	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	148.8	151.5	148.8
	j	U	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	129.0	132.5	129.0
		D	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	130.2	132.5	130.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	8-D32		8-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	4-D32		4-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	127.04	63.52	127.04
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	95.28	63.52	95.28
	pt	U	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90	1.08	0.52	1.08
		D	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90	0.80	0.52	0.80
	Mas	U	319.8	232.2	319.8	319.8	232.2	319.8	3273.5	1727.0	3273.5
		D	639.5	464.5	639.5	639.5	464.5	639.5	6547.0	3454.0	6547.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	804.4		804.4	804.4		804.4	7539.7		7539.7
		D	751.9		751.9	751.9		751.9	5474.5		5474.5
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	106.7	222.7	338.7	46.1	175.0	303.9	658.5	822.4	986.3
		負	338.1	222.1	106.1	300.7	171.8	42.9	995.7	831.8	667.9
	Qd	338.1	222.7	338.7	300.7	175.0	303.9	995.7	831.8	986.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	191.06	120.09	191.38	169.92	94.40	171.75	96.01	78.44	95.10	
	a	l	1.194	1.233	1.194	1.153	1.192	1.153	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.265	1.284	1.265
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.119	1.137	1.119
	pw	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995	
	Qas	Qal	309.4	330.4	309.4	303.3	323.9	303.3	2566.8	2624.5	2566.8
		正	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0	2888.8	2979.9	2888.8
		負	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0	2695.4	2780.4	2695.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	159.6		158.4	145.4		144.4	203.3	210.1	
		D	95.6		94.0	79.4		75.1	177.9	184.3	
	Ld1	U	186.0		186.0	186.0		186.0	190.5	190.5	
		D	200.5		200.5	200.5		200.5	206.5	206.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	62.8		62.8	62.8		62.8	69.3	69.3	
		D	(65.4)		(64.7)	(56.9)		(56.3)	(30.0)	(30.0)	
		U	62.8		62.8	62.8		62.8	69.3	69.3	
		D	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-42F層[X2-X3]			Y37レ-43F層[X2-X3]			Y37レ-44F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	159.8	-79.6	160.2	156.4	-77.5	156.1	156.3	-77.5	156.1	
	Ms	U	1382.4	0.0	1378.9	1534.4	0.0	1534.3	1606.4	0.0	1605.6
		D	1062.8	81.6	1058.5	1221.7	77.6	1222.2	1293.8	77.8	1293.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	135.0	-0.1	-135.1	131.9	0.0	-131.8	131.9	0.0	-131.8	
	Qs	563.3	428.4	563.4	615.5	483.6	615.4	640.6	508.7	640.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
		D	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
	j	U	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
		D	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
		D	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
	Mal	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	
	Mas	U	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
		D	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8
		D	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4
	L' (L)		570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)		
	Qd	正	507.4	642.5	777.6	593.4	725.3	857.2	621.7	753.5	885.4
		負	777.5	642.4	507.3	857.3	725.4	593.5	885.4	753.5	621.7
	Qd	777.5	642.5	777.6	857.3	725.4	857.2	885.4	753.5	885.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	227.43	180.81	227.47	250.77	204.13	250.75	259.01	212.05	259.01	
	a	l	1.346	1.381	1.346	1.346	1.381	1.346	1.346	1.381	1.346
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	715.2	753.9	715.2	715.1	753.9	715.1	715.2	754.0	715.2	
	Qas	正	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
		負	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	付着	Ld	U	190.2		189.9	204.5		204.5	211.3	
D			140.1		139.8	152.1		152.1	157.5		157.5
Ld1		U	199.5		199.5	199.5		199.5	199.5		199.5
		D	218.5		218.5	218.5		218.5	218.5		218.5
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3		82.3	82.3		82.3	82.3		82.3
		D	(76.1)		(75.9)	(84.4)		(84.4)	(88.4)		(88.3)
		82.3		82.3	82.3		82.3	82.3		82.3	
		(46.8)		(46.6)	(53.8)		(53.8)	(56.9)		(56.9)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)		
応力	MI	156.6	-77.6	156.4	153.9	-76.3	153.8	153.9	-76.3	153.8		
	Ms	U	1598.5	0.0	1597.7	1352.4	0.0	1351.6	1296.0	0.0	1295.0	
		D	1285.3	77.9	1285.0	1044.6	76.7	1044.0	988.1	76.7	987.5	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	132.2	0.0	-132.1	129.9	0.0	-129.8	129.9	0.0	-129.8		
	Qs	638.0	505.9	637.9	550.3	420.4	550.3	530.5	400.6	530.4		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	d	U	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
		D	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
	j	U	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
		D	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		pt	U	2.33	1.68	2.33	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
D			2.33	1.68	2.33	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
Mal		905.1	728.8	905.1	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9		
Mas		U	1810.2	1457.7	1810.2	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
		D	1810.2	1457.7	1810.2	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	2178.8		2178.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	
		D	2116.4		2116.4	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)				
	Qd	正	621.4	753.5	885.7	455.4	585.3	715.2	455.4	585.3	715.2	
		負	885.7	753.5	621.4	715.2	585.3	455.4	715.2	585.3	455.4	
	Qd	885.7	753.5	885.7	715.2	585.3	715.2	715.2	585.3	715.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	259.08	212.05	259.08	226.73	178.52	226.73	226.73	178.52	226.73		
	a	l	1.346	1.381	1.346	1.275	1.309	1.275	1.275	1.309	1.275	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977		
	Qal	715.2	754.0	715.2	580.8	613.1	580.8	580.8	613.1	580.8		
	Qas	正	926.1	962.7	926.1	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
		負	926.1	962.7	926.1	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	付着	Ld	U	210.5		210.5	202.1		202.0	196.0		195.9
D			156.9		156.8	146.1		146.0	141.2		141.1	
Ld1		U	199.5		199.5	195.0		195.0	195.0		195.0	
		D	218.5		218.5	212.5		212.5	212.5		212.5	
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	82.3 (87.9)		82.3 (87.9)	75.8 (88.0)		75.8 (87.9)	75.8 (84.3)		75.8 (84.2)	
		D	82.3 (56.6)		82.3 (56.6)	75.8 (54.4)		75.8 (54.3)	75.8 (51.4)		75.8 (51.4)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	153.9	-76.3	153.8	154.2	-76.5	154.1	143.2	-71.0	143.2	
	Ms	U	1222.4	0.0	1221.4	1164.1	0.0	1162.9	833.5	0.0	832.8
		D	914.6	76.8	913.9	855.7	77.0	854.8	547.1	71.3	546.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	129.9	0.0	-129.8	130.1	0.0	-130.1	120.8	0.0	-120.7	
	Qs	504.7	374.8	504.6	484.3	354.2	484.3	362.8	242.1	362.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	50.5	52.8	50.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	44.2	46.2	44.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2							2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.20	1.50	2.20
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	2.20	1.50	2.20
	Mal	U	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	458.6	355.4	458.6
		D	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	917.2	710.7	917.2
	Mas	D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	917.2	710.7	917.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1084.2		1084.2
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	392.0	521.9	651.8	391.8	521.9	652.0	242.4	363.1	483.9
		負	651.8	521.9	392.0	652.0	521.9	391.8	483.9	363.2	242.4
	Qd	651.8	521.9	651.8	652.0	521.9	652.0	483.9	363.2	483.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	202.64	159.18	202.64	202.72	159.18	202.72	218.91	157.18	218.91	
	a	l	1.292	1.309	1.292	1.292	1.309	1.292	1.195	1.232	1.195
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	1.016	1.016	1.016	
	Qas	Qal	535.6	550.7	535.6	535.7	550.7	535.7	400.4	425.8	400.4
		正	686.0	699.2	686.0	686.0	699.2	686.0	547.9	572.7	547.9
		負	686.0	699.2	686.0	686.0	699.2	686.0	547.9	572.7	547.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	188.0		187.9	181.7		181.5	175.2	175.1	
		D	158.5		158.5	152.0		152.0	116.0	115.9	
	Ld1	U	195.0		195.0	195.0		195.0	190.5	190.5	
		D	285.0		285.0	285.0		285.0	206.5	206.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	69.3	69.3	
		D	(79.5)		(79.5)	(75.7)		(75.6)	(74.8)	(74.8)	
		U	75.8		75.8	75.8		75.8	69.3	69.3	
		D	(61.1)		(61.0)	(57.1)		(57.1)	(39.3)	(39.2)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)		
応力	MI	143.2	-71.0	143.2	137.6	-68.3	137.7	159.4	-82.5	158.9		
	Ms	U	752.7	0.0	752.0	595.2	0.0	594.6	509.7	0.0	508.2	
		D	466.3	71.4	465.7	319.9	68.6	319.3	191.0	83.0	190.5	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	120.8	0.0	-120.7	116.0	-0.0	-116.0	129.0	0.1	-128.8		
	Qs	334.5	213.8	334.5	276.4	160.4	276.4	251.7	122.8	251.6		
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	
		D	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
			D	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		pt	U	2.20	1.50	2.20	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90
			D	2.20	1.50	2.20	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90
Mas		U	458.6	355.4	458.6	319.8	232.2	319.8	319.8	232.2	319.8	
		D	917.2	710.7	917.2	639.5	464.5	639.5	639.5	464.5	639.5	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1136.6		1136.6	804.4		804.4	804.4		804.4	
		D	1084.2		1084.2	751.9		751.9	751.9		751.9	
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)				
	Qd	正	199.9	320.6	441.3	124.7	240.7	356.7	55.2	184.1	313.0	
		負	441.4	320.6	199.9	356.6	240.6	124.6	313.1	184.2	55.3	
	Qd	441.4	320.6	441.3	356.6	240.7	356.7	313.1	184.2	313.0		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	199.67	138.77	199.66	201.55	129.80	201.55	176.93	99.34	176.85		
	a	l	1.195	1.232	1.195	1.195	1.234	1.195	1.161	1.200	1.161	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.016	1.016	1.016	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952		
	Qa1	400.3	425.8	400.3	309.6	330.6	309.6	304.5	325.2	304.5		
	Qas	正	547.9	572.7	547.9	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0	
		負	547.9	572.7	547.9	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	163.1		163.0	165.9		165.8	149.3	149.1		
		D	106.3		106.3	100.2		100.1	80.2	80.1		
	Ld1	U	190.5		190.5	186.0		186.0	186.0	186.0		
		D	206.5		206.5	200.5		200.5	200.5	200.5		
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	69.3		69.3	62.8		62.8	62.8	62.8		
		D	(67.6)		(67.5)	(69.2)		(69.1)	(59.3)	(59.1)		
		69.3		69.3	62.8		62.8	62.8	62.8			
		(33.5)		(33.4)	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)			

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	198.9	-107.7	198.9	160.1	-79.5	160.1	156.2	-77.5	156.2	
	Ms	U	2044.2	0.0	2044.2	1375.2	0.0	1375.2	1535.4	0.0	1535.4
		D	1646.4	107.7	1646.4	1054.9	79.5	1054.9	1223.1	77.5	1223.1
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	163.9	0.0	-163.9	135.1	0.0	-135.1	131.9	0.0	-131.9	
	Qs	811.4	647.5	811.4	561.4	426.3	561.4	615.8	483.9	615.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	160.0	160.0	160.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	147.5	151.5	147.5	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
		D	148.8	151.5	148.8	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
	j	U	129.0	132.5	129.0	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
		D	130.2	132.5	130.2	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	4-D32		4-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	95.28	63.52	95.28	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.08	0.52	1.08	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
		D	0.80	0.52	0.80	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
	Mal	3273.5	1727.0	3273.5	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	
	Mas	U	6547.0	3454.0	6547.0	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
		D	4992.7	3454.0	4992.7	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7539.7		7539.7	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8
		D	5474.5		5474.5	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	807.3	971.2	1135.1	504.4	639.5	774.6	594.0	725.9	857.8
		負	1135.1	971.2	807.3	774.6	639.5	504.4	857.8	725.9	594.0
	Qd	1135.1	971.2	1135.1	774.6	639.5	774.6	857.8	725.9	857.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	109.46	91.59	109.46	226.59	179.96	226.59	250.93	204.28	250.93
		D	2.000	2.000	2.000	1.346	1.381	1.346	1.347	1.382	1.347
	a	s. 正	1.213	1.232	1.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.213	1.232	1.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.995	0.995	0.995	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	正	2566.8	2624.5	2566.8	715.1	753.9	715.1	715.4	754.2	715.4
		負	2819.6	2908.6	2819.6	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	付着	Ld	U	215.4		215.4	189.5		189.5	204.6	
D			187.8		187.8	139.5		139.5	152.2		152.2
Ld1		U	190.5		190.5	199.5		199.5	199.5		199.5
		D	206.5		206.5	218.5		218.5	218.5		218.5
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	82.3 (75.7)		82.3 (75.7)	82.3 (84.5)		82.3 (84.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	82.3 (46.4)		82.3 (46.4)	82.3 (53.8)		82.3 (53.8)

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-44F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)
	短期	(65)	(350)	(65)
応力	MI	156.2	-77.5	156.2
	Ms	U	1606.2	0.0
		D	1293.9	77.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	131.9	0.0	-131.9
	Qs	640.7	508.8	640.7
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	65.0	65.0	65.0
	D	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.1	62.5
		D	60.1	62.5
	j	U	52.6	54.7
		D	52.6	54.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38
		2	2-D38	2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38
		2	2-D38	2-D38
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100
曲げ	at	U	91.20	68.40
		D	91.20	91.20
	pt	U	2.33	1.68
		D	2.33	1.68
	Mal	U	905.1	728.8
		D	1810.2	1457.7
	Mas	U	1810.2	1457.7
		D	1810.2	1810.2
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	2178.8	2178.8
		D	2116.4	2116.4
	L' (L)	570.0 (700.0)		
	Qd	正	621.7	753.5
		負	885.4	753.5
	Qd	885.4	753.5	885.4
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	259.01	212.05	259.01
	a	l	1.347	1.381
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172
	Qal	715.4	754.2	715.4
	Qas	正	926.1	962.7
		負	926.1	962.7
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	211.3	211.3
		D	157.5	157.5
	Ld1	U	199.5	199.5
		D	218.5	218.5
定着	判定	NG/OK		NG/OK
	La	U	82.3 (88.4)	82.3 (88.4)
		D	82.3 (56.9)	82.3 (56.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)		
応力	MI	156.4	-77.7	156.4	153.8	-76.3	153.8	153.8	-76.3	153.8		
	Ms	U	1598.7	0.0	1598.7	1352.4	0.0	1352.4	1296.0	0.0	1296.0	
		D	1285.8	77.7	1285.8	1044.7	76.4	1044.7	988.3	76.4	988.3	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	132.1	0.0	-132.1	129.9	0.0	-129.9	129.9	0.0	-129.9		
	Qs	638.2	506.0	638.2	550.4	420.5	550.4	530.6	400.7	530.6		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	d	U	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
		D	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
	j	U	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
		D	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	2.33	1.68	2.33	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
		D	2.33	1.68	2.33	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
Mal		905.1	728.8	905.1	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9		
Mas		U	1810.2	1457.7	1810.2	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
		D	1810.2	1457.7	1810.2	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	2178.8		2178.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	
		D	2116.4		2116.4	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)				
	Qd	正	621.4	753.5	885.7	455.4	585.3	715.2	455.4	585.3	715.2	
		負	885.7	753.5	621.4	715.2	585.3	455.4	715.2	585.3	455.4	
	Qd	885.7	753.5	885.7	715.2	585.3	715.2	715.2	585.3	715.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	259.08	212.05	259.08	226.73	178.52	226.73	226.73	178.52	226.73		
	a	l	1.347	1.382	1.347	1.276	1.309	1.276	1.276	1.309	1.276	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977		
	Qal	715.4	754.2	715.4	580.9	613.2	580.9	580.9	613.2	580.9		
	Qas	正	926.1	962.7	926.1	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
		負	926.1	962.7	926.1	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	210.5		210.5	202.1		202.1	196.0		196.0	
		D	156.9		156.9	146.1		146.1	141.2		141.2	
	Ld1	U	199.5		199.5	195.0		195.0	195.0		195.0	
		D	218.5		218.5	212.5		212.5	212.5		212.5	
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	82.3 (88.0)		82.3 (88.0)	75.8 (88.0)		75.8 (88.0)	75.8 (84.3)		75.8 (84.3)	
		D	82.3 (56.6)		82.3 (56.6)	75.8 (54.4)		75.8 (54.4)	75.8 (51.4)		75.8 (51.4)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)		
応力	MI	153.8	-76.3	153.8	154.1	-76.5	154.1	143.2	-71.0	143.2		
	Ms	U	1222.5	0.0	1222.5	1164.0	0.0	1164.0	833.7	0.0	833.7	
		D	914.8	76.4	914.8	855.8	76.5	855.8	547.3	71.0	547.3	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	129.9	0.0	-129.9	130.1	0.0	-130.1	120.7	0.0	-120.7		
	Qs	504.8	375.0	504.8	484.5	354.4	484.5	363.0	242.3	363.0		
断面	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0		
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0		
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	50.5	52.8	50.5	
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	44.2	46.2	44.2	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	
		2							2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
			D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.20	1.50	2.20	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	2.20	1.50	2.20	
Mal		712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	458.6	355.4	458.6		
Mas		U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	917.2	710.7	917.2	
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	917.2	710.7	917.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6	
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1084.2		1084.2	
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)				
	Qd	正	392.0	521.9	651.8	391.8	521.9	652.0	242.7	363.4	484.2	
		負	651.8	521.9	392.0	652.0	521.9	391.8	484.2	363.4	242.7	
	Qd	651.8	521.9	651.8	652.0	521.9	652.0	484.2	363.4	484.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	202.64	159.18	202.64	202.72	159.18	202.72	219.04	157.30	219.04		
	a	l	1.293	1.309	1.293	1.293	1.310	1.293	1.195	1.232	1.195	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	1.016	1.016	1.016		
	Qas	Qal	535.7	550.8	535.7	535.8	550.8	535.8	400.4	425.9	400.4	
		正	686.0	699.2	686.0	686.0	699.2	686.0	547.9	572.7	547.9	
		負	686.0	699.2	686.0	686.0	699.2	686.0	547.9	572.7	547.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	188.0		188.0	181.7		181.7	175.2		175.2	
		D	158.6		158.6	152.1		152.1	116.0		116.0	
	Ld1	U	195.0		195.0	195.0		195.0	190.5		190.5	
		D	285.0		285.0	285.0		285.0	206.5		206.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	69.3		69.3	
		D	(79.5)		(79.5)	(75.7)		(75.7)	(74.8)		(74.8)	
		U	75.8		75.8	75.8		75.8	69.3		69.3	
		D	(61.1)		(61.1)	(57.1)		(57.1)	(39.3)		(39.3)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	143.2	-71.0	143.2	137.7	-68.3	137.7	159.0	-82.6	159.0	
	Ms	U	752.9	0.0	752.9	595.4	0.0	595.4	508.8	0.0	508.8
		D	466.6	71.0	466.6	320.1	68.3	320.1	190.8	82.6	190.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	120.7	0.0	-120.7	116.0	0.0	-116.0	128.9	0.0	-128.9	
	Qs	334.7	213.9	334.7	276.6	160.6	276.6	251.6	122.7	251.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
		D	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	2.20	1.50	2.20	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90
		D	2.20	1.50	2.20	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90
	Mai	458.6	355.4	458.6	319.8	232.2	319.8	319.8	232.2	319.8	
	Mas	U	917.2	710.7	917.2	639.5	464.5	639.5	639.5	464.5	639.5
		D	917.2	710.7	917.2	639.5	464.5	639.5	639.5	464.5	639.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1136.6		1136.6	804.4		804.4	804.4		804.4
		D	1084.2		1084.2	751.9		751.9	751.9		751.9
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	200.2	320.9	441.7	124.9	240.9	356.9	55.2	184.1	313.0
		負	441.7	320.9	200.2	356.9	240.9	124.9	313.0	184.1	55.2
	Qd	441.7	320.9	441.7	356.9	240.9	356.9	313.0	184.1	313.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	199.81	138.90	199.81	201.71	129.95	201.71	176.88	99.30	176.88	
	a	l	1.195	1.232	1.195	1.195	1.235	1.195	1.163	1.201	1.163
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	
	Qal	400.4	425.9	400.4	309.6	330.6	309.6	304.7	325.4	304.7	
	Qas	正	547.9	572.7	547.9	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0
		負	547.9	572.7	547.9	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	163.2		163.2	166.0		166.0	149.2		149.2
		D	106.4		106.4	100.2		100.2	80.1		80.1
	Ld1	U	190.5		190.5	186.0		186.0	186.0		186.0
		D	206.5		206.5	200.5		200.5	200.5		200.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (67.6)		69.3 (67.6)	62.8 (69.2)		62.8 (69.2)	62.8 (59.2)		62.8 (59.2)
		D	69.3 (33.5)		69.3 (33.5)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	193.9	-96.2	226.9	160.2	-79.6	159.8	156.1	-77.5	156.4	
	Ms	U	1884.0	22.5	1679.7	1378.9	0.0	1382.4	1534.3	0.0	1534.4
		D	1496.2	214.8	1225.9	1058.5	81.6	1062.8	1222.2	77.6	1221.7
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	159.2	-4.7	-168.6	135.1	0.1	-135.0	131.8	-0.0	-131.9	
	Qs	710.6	556.1	720.0	563.4	428.4	563.3	615.4	483.6	615.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	160.0	160.0	160.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	147.5	151.5	147.5	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
		D	148.8	151.5	148.8	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
	j	U	129.0	132.5	129.0	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
		D	130.2	132.5	130.2	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	4-D32		4-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	95.28	63.52	95.28	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.08	0.52	1.08	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
		D	0.80	0.52	0.80	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
	Mal	3273.5	1727.0	3273.5	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	
	Mas	U	6547.0	3454.0	6547.0	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
		D	4992.7	3454.0	4992.7	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7539.7		7539.7	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8
		D	5474.5		5474.5	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	667.9	831.8	995.7	507.3	642.4	777.5	593.5	725.4	857.3
		負	986.3	822.4	658.5	777.6	642.5	507.4	857.2	725.3	593.4
	Qd	986.3	831.8	995.7	777.6	642.5	777.5	857.2	725.4	857.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	95.10	78.44	96.01	227.47	180.81	227.43	250.75	204.13	250.77	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.346	1.381	1.346	1.346	1.381	1.346
		s. 正	1.119	1.137	1.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.265	1.284	1.265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.995	0.995	0.995	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qas	Qal	2566.8	2624.5	2566.8	715.2	753.9	715.2	715.1	753.9	715.1
		正	2695.4	2780.4	2695.4	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
		負	2888.8	2979.9	2888.8	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	210.1		203.3	189.9		190.2	204.5	204.5	
		D	184.3		177.9	139.8		140.1	152.1	152.1	
	Ld1	U	190.5		190.5	199.5		199.5	199.5	199.5	
		D	206.5		206.5	218.5		218.5	218.5	218.5	
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	82.3 (75.9)		82.3 (76.1)	82.3 (84.4)	82.3 (84.4)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	82.3 (46.6)		82.3 (46.8)	82.3 (53.8)	82.3 (53.8)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-45F層[X4-X5]			Y37レ-46F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	156.1	-77.5	156.3	156.4	-77.6	156.6	153.8	-76.3	153.9	
	Ms	U	1605.6	0.0	1606.4	1597.7	0.0	1598.5	1351.6	0.0	1352.4
		D	1293.4	77.8	1293.8	1285.0	77.9	1285.3	1044.0	76.7	1044.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	131.8	-0.0	-131.9	132.1	-0.0	-132.2	129.8	-0.0	-129.9	
	Qs	640.5	508.7	640.6	637.9	505.9	638.0	550.3	420.4	550.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5
		D	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5
	j	U	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5
		D	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.12	1.53	2.12
		D	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.12	1.53	2.12
	Mal	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8	1696.8		1696.8
		D	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4	1639.3		1639.3
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	621.7	753.5	885.4	621.4	753.5	885.7	455.4	585.3	715.2
		負	885.4	753.5	621.7	885.7	753.5	621.4	715.2	585.3	455.4
	Qd	885.4	753.5	885.4	885.7	753.5	885.7	715.2	585.3	715.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	259.01	212.05	259.01	259.08	212.05	259.08	226.73	178.52	226.73	
	a	l	1.346	1.381	1.346	1.346	1.381	1.346	1.275	1.309	1.275
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.977	0.977	0.977
	Qas	Qal	715.2	754.0	715.2	715.2	754.0	715.2	580.8	613.1	580.8
		正	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	763.6	793.7	763.6
負		926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	211.2		211.3	210.5		210.5	202.0		202.1
		D	157.5		157.5	156.8		156.9	146.0		146.1
	Ld1	U	199.5		199.5	199.5		199.5	195.0		195.0
		D	218.5		218.5	218.5		218.5	212.5		212.5
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.3 (88.3)		82.3 (88.4)	82.3 (87.9)		82.3 (87.9)	75.8 (87.9)		75.8 (88.0)
		D	82.3 (56.9)		82.3 (56.9)	82.3 (56.6)		82.3 (56.6)	75.8 (54.3)		75.8 (54.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)		
応力	MI	153.8	-76.3	153.9	153.8	-76.3	153.9	154.1	-76.5	154.2		
	Ms	U	1295.0	0.0	1296.0	1221.4	0.0	1222.4	1162.9	0.0	1164.1	
		D	987.5	76.7	988.1	913.9	76.8	914.6	854.8	77.0	855.7	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	129.8	-0.0	-129.9	129.8	-0.0	-129.9	130.1	-0.0	-130.1		
	Qs	530.4	400.6	530.5	504.6	374.8	504.7	484.3	354.2	484.3		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
		D	55.5	57.6	55.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
		D	48.5	50.4	48.5	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35							
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	76.56	57.42	76.56	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
		D	2.12	1.53	2.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mas		U	699.9	563.3	699.9	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	
		D	1639.3		1639.3	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	
	L' (L)		570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	455.4	585.3	715.2	392.0	521.9	651.8	391.8	521.9	652.0	
		負	715.2	585.3	455.4	651.8	521.9	392.0	652.0	521.9	391.8	
	Qd		715.2	585.3	715.2	651.8	521.9	651.8	652.0	521.9	652.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		226.73	178.52	226.73	202.64	159.18	202.64	202.72	159.18	202.72	
	a	l	1.275	1.309	1.275	1.292	1.309	1.292	1.292	1.309	1.292	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.977	0.977	0.977	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	
	Qas	Qal	580.8	613.1	580.8	535.6	550.7	535.6	535.7	550.7	535.7	
		正	763.6	793.7	763.6	686.0	699.2	686.0	686.0	699.2	686.0	
		負	763.6	793.7	763.6	686.0	699.2	686.0	686.0	699.2	686.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	195.9		196.0	187.9		188.0	181.5		181.7	
		D	141.1		141.2	158.5		158.5	152.0		152.0	
	Ld1	U	195.0		195.0	195.0		195.0	195.0		195.0	
		D	212.5		212.5	285.0		285.0	285.0		285.0	
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (84.2)		75.8 (84.3)	75.8 (79.5)		75.8 (79.5)	75.8 (75.6)		75.8 (75.7)	
		D	75.8 (51.4)		75.8 (51.4)	75.8 (61.0)		75.8 (61.1)	75.8 (57.1)		75.8 (57.1)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	143.2	-71.0	143.2	143.2	-71.0	143.2	137.7	-68.3	137.6	
	Ms	U	832.8	0.0	833.5	752.0	0.0	752.7	594.6	0.0	595.2
		D	546.5	71.3	547.1	465.7	71.4	466.3	319.3	68.6	319.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	120.7	-0.0	-120.8	120.7	-0.0	-120.8	116.0	0.0	-116.0	
	Qs	362.8	242.1	362.8	334.5	213.8	334.5	276.4	160.4	276.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
	pt	U	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20	1.90	1.21	1.90
		D	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20	1.90	1.21	1.90
	Mal	458.6	355.4	458.6	458.6	355.4	458.6	319.8	232.2	319.8	
	Mas	U	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2	639.5	464.5	639.5
		D	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2	639.5	464.5	639.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	804.4		804.4
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	751.9		751.9
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	242.4	363.2	483.9	199.9	320.6	441.4	124.6	240.6	356.6
		負	483.9	363.1	242.4	441.3	320.6	199.9	356.7	240.7	124.7
	Qd	483.9	363.2	483.9	441.3	320.6	441.4	356.7	240.7	356.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	218.91	157.18	218.91	199.66	138.77	199.67	201.55	129.80	201.55	
	a	l	1.195	1.232	1.195	1.195	1.232	1.195	1.195	1.234	1.195
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.952	0.952	0.952	
	Qal	400.4	425.8	400.4	400.3	425.8	400.3	309.6	330.6	309.6	
	Qas	正	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	422.0	442.2	422.0
		負	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	422.0	442.2	422.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	175.1		175.2	163.0		163.1	165.8	165.9	
		D	115.9		116.0	106.3		106.3	100.1	100.2	
	Ld1	U	190.5		190.5	190.5		190.5	186.0	186.0	
		D	206.5		206.5	206.5		206.5	200.5	200.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (74.8)		69.3 (74.8)	69.3 (67.5)		69.3 (67.6)	62.8 (69.1)	62.8 (69.2)	
		D	69.3 (39.2)		69.3 (39.3)	69.3 (33.4)		69.3 (33.5)	62.8 (30.0)	62.8 (30.0)	

断面名		G2 (3)			FG1A (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ13F層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			Y37レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	158.9	-82.5	159.4	253.0	-178.4	99.4	164.6	-81.0	152.6	
	Ms	U	508.2	0.0	509.7	2583.9	75.1	2937.3	1388.3	0.0	1397.8
		D	190.5	83.0	191.0	2077.9	431.9	2738.4	1059.1	91.8	1092.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	128.8	-0.1	-129.0	213.3	21.9	-169.4	136.8	1.7	-133.4	
	Qs	251.6	122.8	251.7	1120.1	928.7	1076.2	570.0	434.9	566.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	187.5	191.5	187.5	60.1	62.5	60.1
		D	50.6	53.0	50.6	188.8	191.5	188.8	60.1	62.5	60.1
	j	U	44.2	46.4	44.2	164.0	167.5	164.0	52.6	54.7	52.6
		D	44.2	46.4	44.2	165.2	167.5	165.2	52.6	54.7	52.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D29		2-D29	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D29		2-D29	4-D32		4-D32	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	127.04	63.52	127.04	91.20	68.40	91.20
		D	38.52	25.68	38.52	95.28	63.52	95.28	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.90	1.21	1.90	0.85	0.41	0.85	2.33	1.68	2.33
		D	1.90	1.21	1.90	0.63	0.41	0.63	2.33	1.68	2.33
	Mal	319.8	232.2	319.8	4208.5	2201.6	4208.5	905.1	728.8	905.1	
	Mas	U	639.5	464.5	639.5	8416.9	4403.2	8416.9	1810.2	1457.7	1810.2
		D	639.5	464.5	639.5	6410.9	4403.2	6410.9	1810.2	1457.7	1810.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	804.4		804.4	9584.7		9584.7	2178.8		2178.8
		D	751.9		751.9	6946.0		6946.0	2116.4		2116.4
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	55.3	184.2	313.1	1146.9	1338.3	1529.6	512.9	648.0	783.1
		負	313.0	184.1	55.2	1573.5	1382.1	1190.8	786.5	651.5	516.4
	Qd	313.0	184.2	313.1	1573.5	1382.1	1529.6	786.5	651.5	783.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	176.85	99.34	176.93	119.47	103.12	116.14	230.08	183.32	229.08	
	a	l	1.161	1.200	1.161	2.000	2.000	2.000	1.332	1.367	1.332
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.543	1.560	1.543	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.345	1.361	1.345	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995	1.172	1.172	1.172	
	Qal	304.5	325.2	304.5	3259.8	3317.6	3259.8	711.2	749.8	711.2	
	Qas	正	422.0	442.2	422.0	4135.3	4237.1	4135.3	926.1	962.7	926.1
		負	422.0	442.2	422.0	3803.0	3897.3	3803.0	926.1	962.7	926.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	付着	Ld	U	149.1		149.3	255.0		264.3	190.8	
D			80.1		80.2	227.6		240.0	139.8		142.4
Ld1		U	186.0		186.0	190.5		190.5	199.5		199.5
		D	200.5		200.5	206.5		206.5	218.5		218.5
判定	OK/OK		OK/OK	NG/NG		NG/NG	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	62.8 (59.1)		62.8 (59.3)	69.3 (30.0)		69.3 (31.1)	82.3 (76.4)		82.3 (76.9)
		D	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.7)	82.3 (46.6)		82.3 (48.1)

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	159.7	-79.0	149.7	159.6	-79.0	149.9	159.6	-79.1	150.3	
	Ms	U	1521.3	0.0	1533.2	1586.0	0.0	1604.7	1573.4	0.0	1599.4
		D	1201.9	90.0	1233.8	1266.9	93.2	1304.9	1254.1	96.8	1298.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	133.3	1.4	-130.5	133.3	1.4	-130.5	133.5	1.3	-130.8	
	Qs	614.9	483.0	612.1	638.7	506.9	636.0	635.7	503.6	633.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
		D	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
	j	U	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
		D	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
		D	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33	2.33	1.68	2.33
	Mal	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	905.1	728.8	905.1	
	Mas	U	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
		D	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2	1810.2	1457.7	1810.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8
		D	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	589.1	721.0	852.9	621.7	753.5	885.4	619.9	752.0	884.2
		負	855.7	723.8	591.9	885.4	753.5	621.7	885.7	753.5	621.4
	Qd	855.7	723.8	852.9	885.4	753.5	885.4	885.7	753.5	884.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	250.32	203.69	249.48	259.01	212.05	259.01	259.08	212.05	258.64	
	a	l	1.336	1.371	1.336	1.337	1.372	1.337	1.338	1.372	1.338
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	712.4	751.1	712.4	712.5	751.2	712.5	712.8	751.4	712.8	712.8
	Qas	正	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
		負	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1	926.1	962.7	926.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	203.3		204.4	209.4		211.1	208.2		210.6
		D	150.6		153.0	155.5		158.3	154.5		157.9
	Ld1	U	199.5		199.5	199.5		199.5	199.5		199.5
		D	218.5		218.5	218.5		218.5	218.5		218.5
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	82.3 (83.7)		82.3 (84.4)	82.3 (87.3)		82.3 (88.3)	82.3 (86.6)		82.3 (88.0)
		D	82.3 (52.9)		82.3 (54.3)	82.3 (55.8)		82.3 (57.4)	82.3 (55.2)		82.3 (57.2)

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	
応力	MI	156.4	-77.6	148.8	156.3	-77.6	148.9	156.1	-77.6	149.1	
	Ms	U	1317.4	0.0	1332.0	1258.8	0.0	1277.6	1184.7	0.0	1208.0
		D	1004.6	88.7	1034.4	946.2	90.7	979.7	872.6	92.7	909.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	131.0	1.1	-128.8	130.9	1.0	-128.8	130.9	1.0	-128.9	
	Qs	542.2	412.4	540.0	522.3	392.5	520.3	497.1	367.2	495.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.87	1.28	1.87
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	609.3	471.3	609.3	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1218.6	942.7	1218.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1483.5		1483.5
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1426.3		1426.3
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	455.4	585.3	715.2	455.4	585.3	715.2	380.6	510.5	640.4
		負	715.2	585.3	455.4	715.2	585.3	455.4	640.4	510.5	380.6
	Qd	715.2	585.3	715.2	715.2	585.3	715.2	640.4	510.5	640.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	226.73	178.52	226.73	226.73	178.52	226.73	204.17	155.71	204.17	
	a	l	1.268	1.302	1.268	1.269	1.303	1.269	1.265	1.303	1.265
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.782	0.782	0.782	
	Qal	579.0	611.2	579.0	579.1	611.4	579.1	515.0	549.1	515.0	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	668.9	699.2	668.9
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	668.9	699.2	668.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	198.3		199.9	191.9		194.0	202.8	205.7	
		D	142.6		145.2	137.5		140.4	142.1	145.8	
	Ld1	U	195.0		195.0	195.0		195.0	195.0	195.0	
		D	212.5		212.5	212.5		212.5	212.5	212.5	
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (85.7)		75.8 (86.6)	75.8 (81.9)		75.8 (83.1)	75.8 (88.6)	75.8 (90.3)	
		D	75.8 (52.3)		75.8 (53.8)	75.8 (49.2)		75.8 (51.0)	75.8 (52.2)	75.8 (54.4)	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)		
応力	MI	156.3	-77.7	149.4	144.5	-71.8	140.4	144.5	-71.9	140.2		
	Ms	U	1121.7	0.0	1143.9	796.4	0.0	805.9	717.2	0.0	728.9	
		D	809.1	92.2	845.0	507.5	78.6	525.2	428.2	79.8	448.4	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	131.1	1.0	-129.1	121.3	0.6	-120.2	121.3	0.6	-120.1		
	Qs	474.9	344.8	473.0	352.5	231.7	351.3	325.1	204.3	323.9		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	d	U	55.1	57.6	55.1	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	
		D	55.1	57.6	55.1	51.2	52.8	51.2	51.2	52.8	51.2	
	j	U	48.3	50.4	48.3	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	
		D	48.3	50.4	48.3	44.8	46.2	44.8	44.8	46.2	44.8	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
			D	66.99	47.85	66.99	49.84	39.70	49.84	49.84	39.70	49.84
pt		U	1.87	1.28	1.87	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20	
		D	1.87	1.28	1.87	1.95	1.50	1.95	1.95	1.50	1.95	
Mas		U	609.3	471.3	609.3	461.5	355.4	461.5	461.5	355.4	461.5	
		D	1218.6	942.7	1218.6	923.0	710.7	923.0	923.0	710.7	923.0	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1483.5		1483.5	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	
		D	1426.3		1426.3	961.8		961.8	961.8		961.8	
	L' (L)		570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			
	Qd	正	380.4	510.5	640.6	225.4	346.1	466.9	184.3	305.0	425.8	
		負	640.6	510.5	380.4	468.0	347.3	226.5	427.0	306.2	185.5	
	Qd		640.6	510.5	640.6	468.0	347.3	466.9	427.0	306.2	425.8	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		204.25	155.71	204.25	210.36	150.31	209.84	191.91	132.54	191.37	
	a	l	1.265	1.304	1.265	1.197	1.229	1.197	1.197	1.229	1.197	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.782	0.782	0.782	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qas	Qa1	515.1	549.2	515.1	403.4	425.2	403.4	403.4	425.2	403.4	
		正	668.9	699.2	668.9	551.4	572.7	551.4	551.4	572.7	551.4	
		負	668.9	699.2	668.9	551.4	572.7	551.4	551.4	572.7	551.4	
		Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	194.9		197.7	169.7		171.1	157.8		159.6	
		D	135.8		139.4	118.0		120.4	107.6		110.3	
	Ld1	U	195.0		195.0	190.5		190.5	190.5		190.5	
		D	212.5		212.5	192.5		192.5	192.5		192.5	
判定		OK/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (83.9)		75.8 (85.5)	67.7 (71.5)		69.3 (72.3)	67.7 (64.4)		69.3 (65.4)	
		D	75.8 (48.4)		75.8 (50.5)	67.7 (40.1)		69.3 (41.5)	67.7 (33.9)		69.3 (35.4)	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(65)	(350)	(65)	(65)	(350)	(65)	(0)	(350)	(0)	
応力	MI	138.2	-68.7	136.2	162.9	-84.4	151.6	0.0	-29.8	42.7	
	Ms	U	556.6	0.0	562.7	484.0	0.0	489.4	0.0	0.0	42.7
		D	280.3	72.8	290.4	158.2	92.7	186.2	0.0	29.8	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	116.3	0.3	-115.7	130.5	1.6	-127.3	21.3	-6.1	-33.5	
	Qs	264.5	148.5	264.0	246.1	117.2	242.9	21.3	6.1	33.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	42.0	42.0	42.0
		D	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	42.0	42.0	42.0
	j	U	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	36.7	36.7	36.7
		D	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	19.26	19.26	19.26
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90	1.53	1.53	1.53
		D	1.90	1.21	1.90	1.90	1.21	1.90	1.53	1.53	1.53
	Mal	319.8	232.2	319.8	319.8	232.2	319.8	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	639.5	464.5	639.5	639.5	464.5	639.5	267.2	267.2	267.2
		D	639.5	464.5	639.5	639.5	464.5	639.5	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	804.4		804.4	804.4		804.4	355.7		355.7
		D	751.9		751.9	751.9		751.9	312.1		312.1
	L' (L)	570.0 (700.0)			570.0 (700.0)			700.0 (700.0)			
	Qd	正	106.1	222.1	338.1	42.9	171.8	300.7	21.3	6.1	33.5
		負	338.7	222.7	106.7	303.9	175.0	46.1	21.3	6.1	33.5
	Qd	338.7	222.7	338.1	303.9	175.0	300.7	21.3	6.1	33.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	l	191.38	120.09	191.06	171.75	94.40	169.92	19.33	5.54	30.40
		l	1.194	1.233	1.194	1.153	1.192	1.153	1.000	1.000	1.000
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.847	0.847	0.847	
	Qal	309.4	330.4	309.4	303.3	323.9	303.3	163.1	163.1	163.1	
	Qas	正	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0	245.6	245.6	245.6
		負	422.0	442.2	422.0	422.0	442.2	422.0	245.6	245.6	245.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	158.4		159.6	144.4		145.4	42.0	92.1	
		D	94.0		95.6	75.1		79.4	42.0	42.0	
	Ld1	U	186.0		186.0	186.0		186.0	350.0	350.0	
		D	200.5		200.5	200.5		200.5	350.0	350.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	62.8 (64.7)		62.8 (65.4)	62.8 (56.3)		62.8 (56.9)	62.8 (30.0)	62.8 (30.0)	
		D	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	23.2 (30.0)	23.2 (30.0)	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
応力	MI	42.7	-13.7	32.2	32.2	-19.0	32.2	32.2	-13.7	42.7	
	Ms	U	42.7	0.0	32.2	32.2	0.0	32.2	32.2	0.0	42.7
		D	0.0	13.7	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	13.7	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	28.9	1.5	-25.9	27.4	0.0	-27.4	25.9	-1.5	-28.9	
	Qs	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			
	Qd	正	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
		負	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
	Qd	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	26.23	1.36	23.51	24.87	0.00	24.87	23.51	1.36	26.23	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.052	1.052	1.052	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	163.1	163.1	163.1	168.0	168.0	168.0	163.1	163.1	163.1	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6
		負	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	92.1		79.8	79.8		79.8	79.8		92.1
		D	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	62.8		62.8	62.8		62.8	62.8		62.8
		D	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X5-X6]			X17レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X17レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(43)	(43)	(90)	(0)	
応力	MI	42.7	-29.8	0.0	-0.0	0.0	3.6	4.3	-0.6	-0.0	
	Ms	U	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	4.3	0.0	0.0
		D	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	33.5	6.1	-21.3	1.8	-2.4	-6.6	7.8	2.4	-3.0	
	Qs	33.5	6.1	21.3	1.8	2.4	6.6	7.8	2.4	3.0	
	L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
	Mas	U	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7	355.7	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1	312.1	
	L' (L)	700.0 (700.0)			107.5 (150.0)			137.5 (180.0)			
	Qd	正	33.5	6.1	21.3	1.8	2.4	6.6	7.8	2.4	3.0
		負	33.5	6.1	21.3	1.8	2.4	6.6	7.8	2.4	3.0
	Qd	33.5	6.1	21.3	1.8	2.4	6.6	7.8	2.4	3.0	
	L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	30.40	5.54	19.33	1.61	2.19	5.98	7.07	2.17	2.72	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.735	1.735	1.735	1.725	1.725	1.725
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.735	1.735	1.735	1.725	1.725	1.725
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.735	1.735	1.735	1.725	1.725	1.725
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	163.1	163.1	163.1	231.9	231.9	231.9	231.0	231.0	231.0	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	348.8	348.8	348.8	347.4	347.4	347.4
		負	245.6	245.6	245.6	348.8	348.8	348.8	347.4	347.4	347.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	92.1		42.0	42.0		46.2	47.0	42.0	
		D	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0	42.0	
	Ld1	U	350.0		350.0	75.0		32.5	47.5	90.0	
		D	350.0		350.0	75.0		32.5	47.5	90.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		**/**	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	62.8		62.8	62.8		62.8	62.8	62.8	
		D	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)	
			23.2		23.2	23.2		23.2	23.2		
			(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X27レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X27レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X37レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(38)	(50)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)	
応力	MI	0.0	-0.0	4.5	6.3	-0.6	0.0	0.0	-0.0	4.5	
	Ms	U	0.0	0.0	4.5	6.3	0.0	0.0	0.0	4.5	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	2.1	-3.0	-8.1	10.4	3.5	-3.3	2.1	-3.0	-8.1	
	Qs	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2	399.2	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1	312.1	
	L' (L)	112.5 (150.0)			130.0 (180.0)			112.5 (150.0)			
	Qd	正	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1
		負	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1
	Qd	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	1.89	2.73	7.35	9.41	3.20	3.02	1.89	2.73	7.35	
	a	l	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629	1.719	1.719	1.719
		s. 正	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629	1.719	1.719	1.719
		s. 負	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629	1.719	1.719	1.719
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	230.4	230.4	230.4	222.0	222.0	222.0	230.4	230.4	230.4	
	Qas	正	346.5	346.5	346.5	333.9	333.9	333.9	346.5	346.5	346.5
		負	346.5	346.5	346.5	333.9	333.9	333.9	346.5	346.5	346.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	42.0		47.3	49.4		42.0	42.0	47.3	
		D	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0	42.0	
	Ld1	U	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0	37.5	
		D	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0	37.5	
判定	OK/OK		**/**	**/**		OK/OK	OK/OK		**/**		
定着	La	U	62.8		62.8	62.8		62.8	62.8	62.8	
		D	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)	

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(50)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)	(50)	(90)	(0)	
応力	MI	6.3	-0.6	-0.0	0.0	-0.0	4.5	6.3	-0.6	-0.0	
	Ms	U	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.3	0.0	0.0
		D	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	10.4	3.5	-3.3	2.1	-3.0	-8.1	10.4	3.5	-3.3	
	Qs	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	130.0 (180.0)			112.5 (150.0)			130.0 (180.0)			
	Qd	正	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3
		負	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3
	Qd	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	9.41	3.20	3.02	1.89	2.73	7.35	9.41	3.20	3.02	
	a	l	1.629	1.629	1.629	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629
		s. 正	1.629	1.629	1.629	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629
		s. 負	1.629	1.629	1.629	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	222.0	222.0	222.0	230.4	230.4	230.4	222.0	222.0	222.0	
	Qas	正	333.9	333.9	333.9	346.5	346.5	346.5	333.9	333.9	333.9
		負	333.9	333.9	333.9	346.5	346.5	346.5	333.9	333.9	333.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	49.4		42.0	42.0		47.3	49.4	42.0	
		D	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0	42.0	
	Ld1	U	40.0		90.0	75.0		37.5	40.0	90.0	
		D	40.0		90.0	75.0		37.5	40.0	90.0	
	判定	**/**		OK/OK	OK/OK		**/**	**/**		OK/OK	
定着	La	U	62.8		62.8	62.8		62.8	62.8	62.8	
		D	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)	

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(38)	(50)	(90)	(0)	(0)	(75)	(43)	
応力	MI	0.0	-0.0	4.5	6.3	-0.6	0.0	-0.0	0.0	3.6	
	Ms	U	0.0	0.0	4.5	6.3	0.0	0.0	0.0	3.6	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	2.1	-3.0	-8.1	10.4	3.5	-3.3	1.8	-2.4	-6.6	
	Qs	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	1.8	2.4	6.6	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	355.7	355.7	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1	312.1	
	L' (L)	112.5 (150.0)			130.0 (180.0)			107.5 (150.0)			
	Qd	正	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	1.8	2.4	6.6
		負	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	1.8	2.4	6.6
	Qd	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	1.8	2.4	6.6	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	1.89	2.73	7.35	9.41	3.20	3.02	1.61	2.19	5.98	
	a	l	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629	1.735	1.735	1.735
		s. 正	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629	1.735	1.735	1.735
		s. 負	1.719	1.719	1.719	1.629	1.629	1.629	1.735	1.735	1.735
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	230.4	230.4	230.4	222.0	222.0	222.0	231.9	231.9	231.9	
	Qas	正	346.5	346.5	346.5	333.9	333.9	333.9	348.8	348.8	348.8
		負	346.5	346.5	346.5	333.9	333.9	333.9	348.8	348.8	348.8
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	42.0		47.3	49.4		42.0	42.0	46.2	
		D	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0	42.0	
	Ld1	U	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0	32.5	
		D	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0	32.5	
判定	OK/OK		**/**	**/**		OK/OK	OK/OK		**/**		
定着	La	U	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)		62.8 (30.0)	62.8 (30.0)	62.8 (30.0)	
		D	23.2 (30.0)		23.2 (30.0)	23.2 (30.0)		23.2 (30.0)	23.2 (30.0)	23.2 (30.0)	

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67レ-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(43)	(90)	(0)
応力	MI	4.3	-0.6	-0.0
	Ms	U	4.3	0.0
		D	0.0	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.8	2.4	-3.0
	Qs	7.8	2.4	3.0
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0
		D	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7
		D	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	下端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26
		D	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53
		D	1.53	1.53
	MaI	U	133.6	133.6
		D	267.2	267.2
	Mas	U	267.2	267.2
		D	267.2	267.2
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	355.7	355.7
		D	312.1	312.1
	L' (L)	137.5 (180.0)		
	Qd	正	7.8	2.4
		負	7.8	2.4
	Qd	7.8	2.4	3.0
	L. no	K1	K1	K1
	Qd/bj	7.07	2.17	2.72
	a	l	1.725	1.725
		s. 正	1.725	1.725
		s. 負	1.725	1.725
	pw	0.847	0.847	0.847
	QaI	231.0	231.0	231.0
	Qas	正	347.4	347.4
		負	347.4	347.4
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	47.0	42.0
		D	42.0	42.0
	Ld1	U	47.5	90.0
		D	47.5	90.0
	判定	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	62.8 (30.0)	62.8 (30.0)
		D	23.2 (30.0)	23.2 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重 (地震用) によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D / l > 1 / 10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.92	8	1/ 952	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.22	8	1/3957	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.45	8	1/1950	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.22	8	1/3957	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.92	8	1/ 952	OK
Y2	1F	X1	FG1A	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	7000.0	1600	1/ 4				OK
		X3	FG	7000.0	1600	1/ 4				OK
		X4	FG	7000.0	1600	1/ 4				OK
		X5	FG1A	7000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2687	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2757	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2773	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2757	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2687	OK
	3F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2662	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2772	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2766	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2772	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2662	OK
	4F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2666	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2666	OK
	5F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2665	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2665	OK
	6F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2666	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2666	OK
	7F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2664	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.33	8	1/2664	OK
	8F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2490	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.34	8	1/2573	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.34	8	1/2572	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.34	8	1/2573	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2490	OK
	9F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2487	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.34	8	1/2573	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.34	8	1/2572	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.34	8	1/2573	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2487	OK
	10F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.47	8	1/1856	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/ 12	0.46	8	1/1898	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/ 12	0.46	8	1/1898	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/ 12	0.46	8	1/1898	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.47	8	1/1856	OK
	11F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.47	8	1/1851	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/ 12	0.46	8	1/1899	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/ 12	0.46	8	1/1898	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/ 12	0.46	8	1/1899	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.47	8	1/1851	OK
	12F	X1	G1A	7000.0	550	1/ 13	0.67	8	1/1304	OK
		X2	G1	7000.0	550	1/ 13	0.62	8	1/1414	OK
		X3	G1	7000.0	550	1/ 13	0.62	8	1/1415	OK
		X4	G1	7000.0	550	1/ 13	0.62	8	1/1414	OK
		X5	G1A	7000.0	550	1/ 13	0.67	8	1/1304	OK
	13F	X1	G1A	7000.0	550	1/ 13	0.74	8	1/1185	OK
		X2	G1	7000.0	550	1/ 13	0.66	8	1/1327	OK
		X3	G1	7000.0	550	1/ 13	0.66	8	1/1327	OK
		X4	G1	7000.0	550	1/ 13	0.66	8	1/1327	OK
		X5	G1A	7000.0	550	1/ 13	0.74	8	1/1185	OK
Y3	1F	X1	FG1A	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	7000.0	1600	1/ 4				OK
		X3	FG	7000.0	1600	1/ 4				OK
		X4	FG	7000.0	1600	1/ 4				OK
		X5	FG1A	7000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.36	8	1/2451	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2535	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2546	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2535	OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.36	8	1/2451	OK
	3F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2516	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2617	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2613	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2617	OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2516	OK
	4F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2518	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2615	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2614	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2615	OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2518	OK
	5F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2512	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2611	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2609	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2611	OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.35	8	1/2512	OK
	6F	X1	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2074	OK
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2142	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2141	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2142	OK
		X5	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2074	OK
	7F	X1	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2074	OK
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2142	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2141	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2142	OK
		X5	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2074	OK
	8F	X1	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2074	OK
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2142	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2141	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2142	OK
		X5	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2074	OK
	9F	X1	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2069	OK
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2139	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2137	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2139	OK
		X5	G3	7000.0	650	1/ 11	0.42	8	1/2069	OK
	10F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.60	8	1/1464	OK
		X2	G2	7000.0	600	1/ 12	0.58	8	1/1497	OK
		X3	G2	7000.0	600	1/ 12	0.58	8	1/1496	OK
		X4	G2	7000.0	600	1/ 12	0.58	8	1/1497	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.60	8	1/1464	OK
	11F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.60	8	1/1462	OK
		X2	G2	7000.0	600	1/ 12	0.58	8	1/1497	OK
		X3	G2	7000.0	600	1/ 12	0.58	8	1/1496	OK
		X4	G2	7000.0	600	1/ 12	0.58	8	1/1497	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.60	8	1/1462	OK
	12F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.67	8	1/1301	OK
		X2	G2	7000.0	600	1/ 12	0.66	8	1/1320	OK
		X3	G2	7000.0	600	1/ 12	0.66	8	1/1320	OK
		X4	G2	7000.0	600	1/ 12	0.66	8	1/1320	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.67	8	1/1301	OK
	13F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.80	8	1/1092	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X2	G2	7000.0	600	1/ 12	0.76	8	1/1145	OK
		X3	G2	7000.0	600	1/ 12	0.77	8	1/1143	OK
		X4	G2	7000.0	600	1/ 12	0.76	8	1/1145	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.80	8	1/1092	OK
Y4	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.96	8	1/ 910	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3739	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.47	8	1/1857	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3739	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.96	8	1/ 910	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK



A-4. 3. 2 R C柱の断面計算



(1) R C柱の計算指定


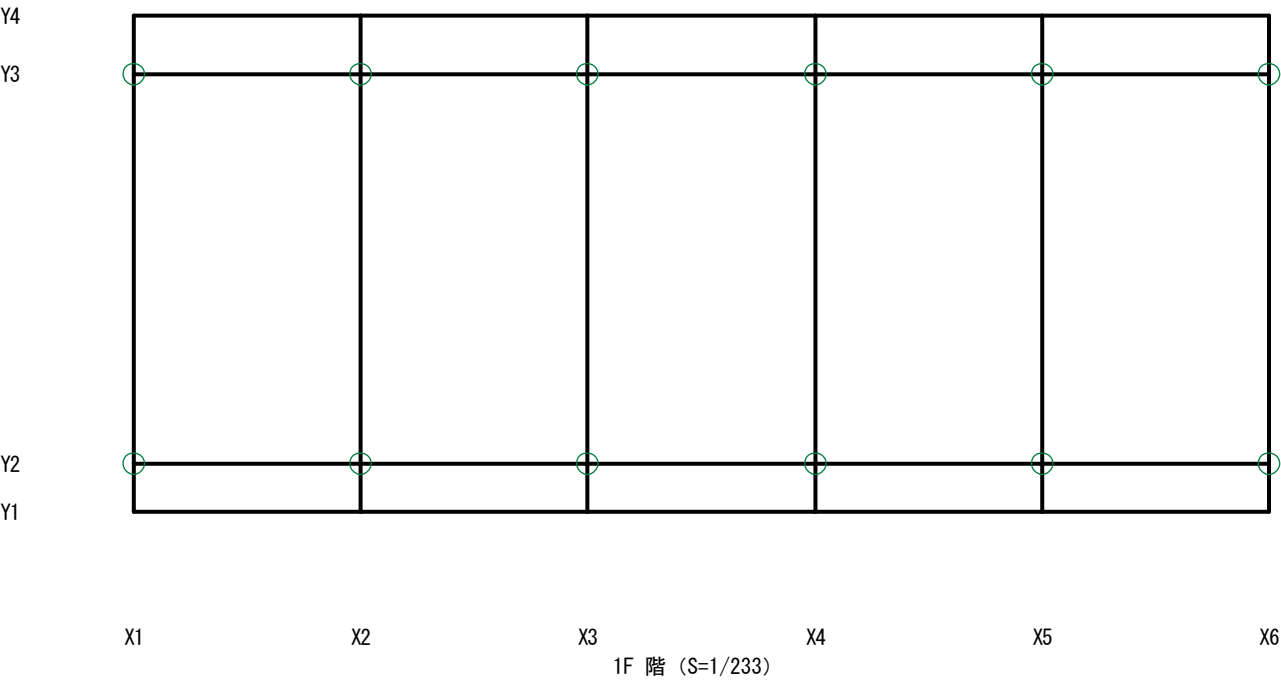


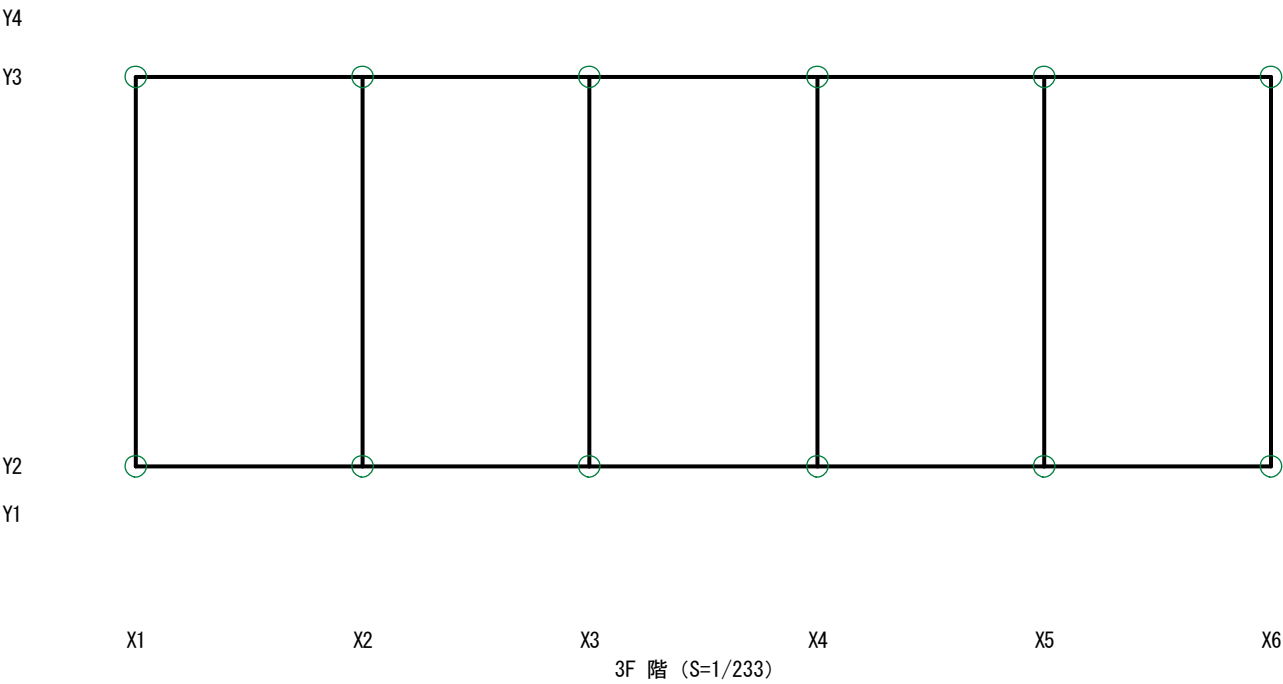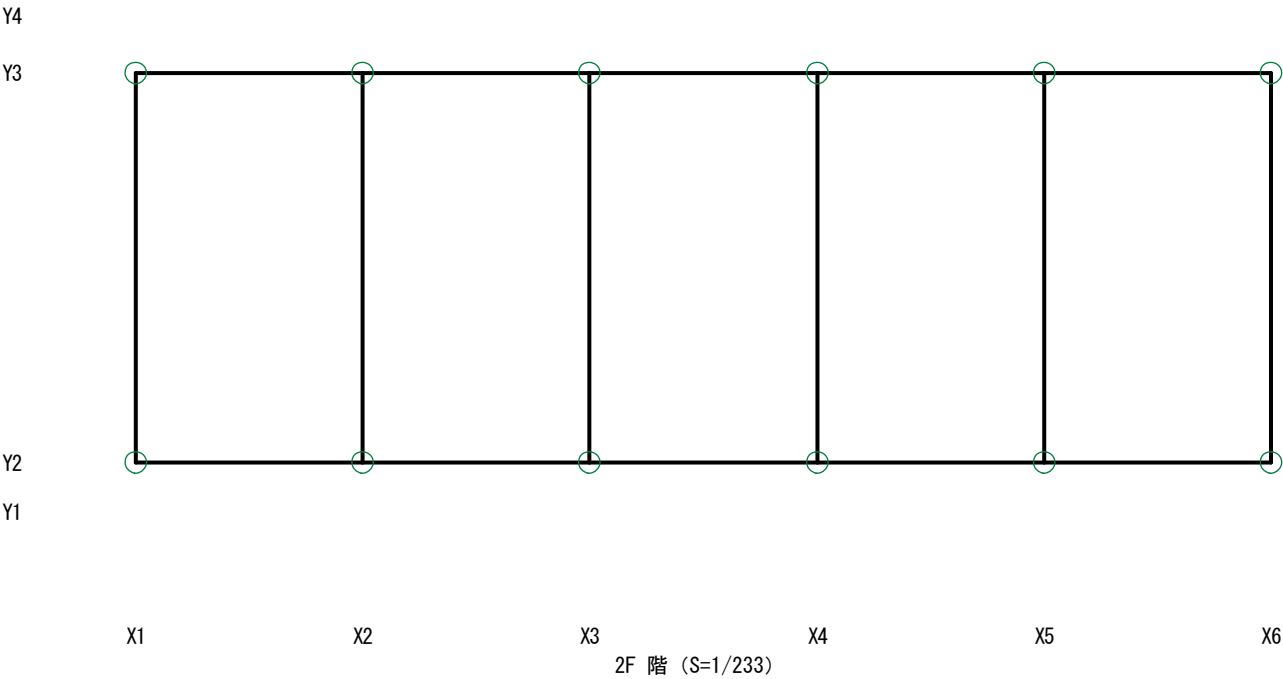


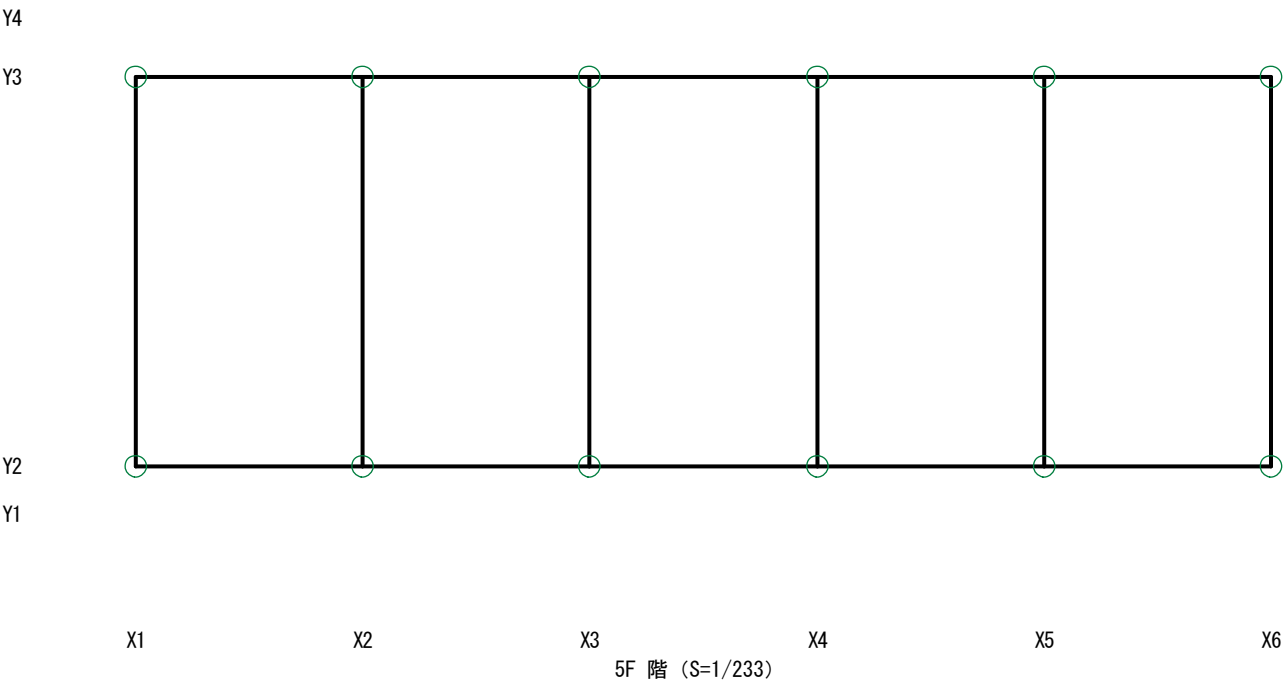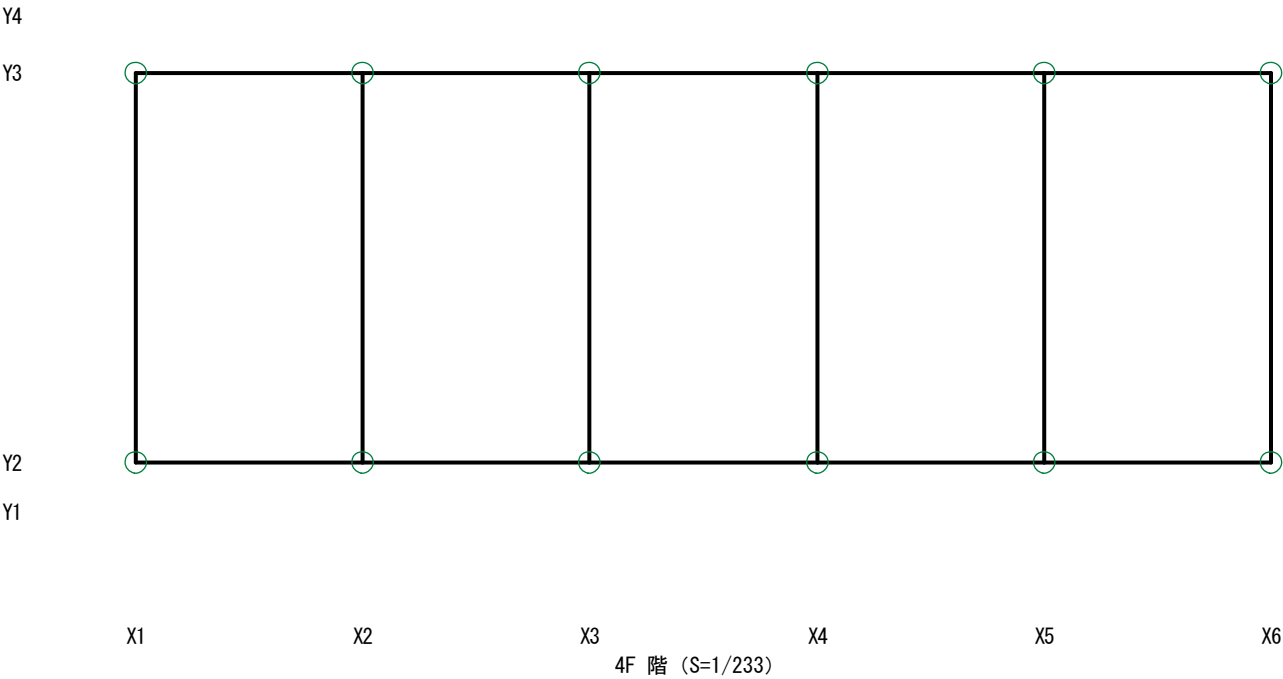

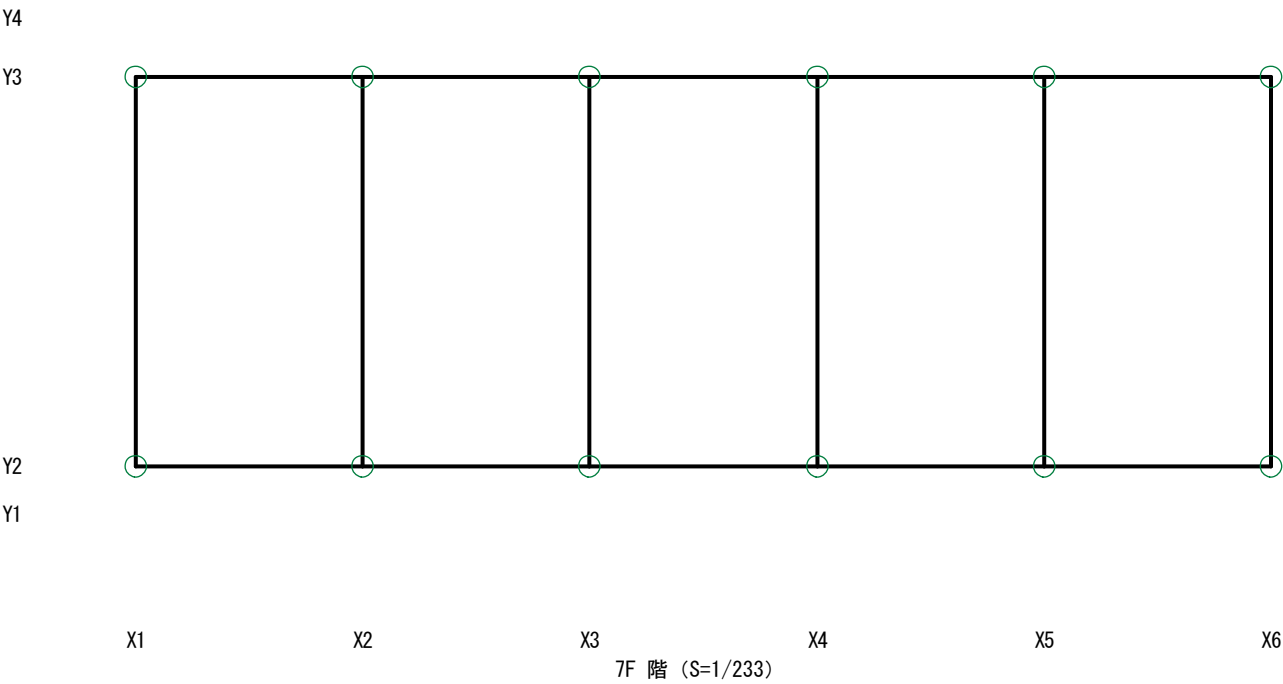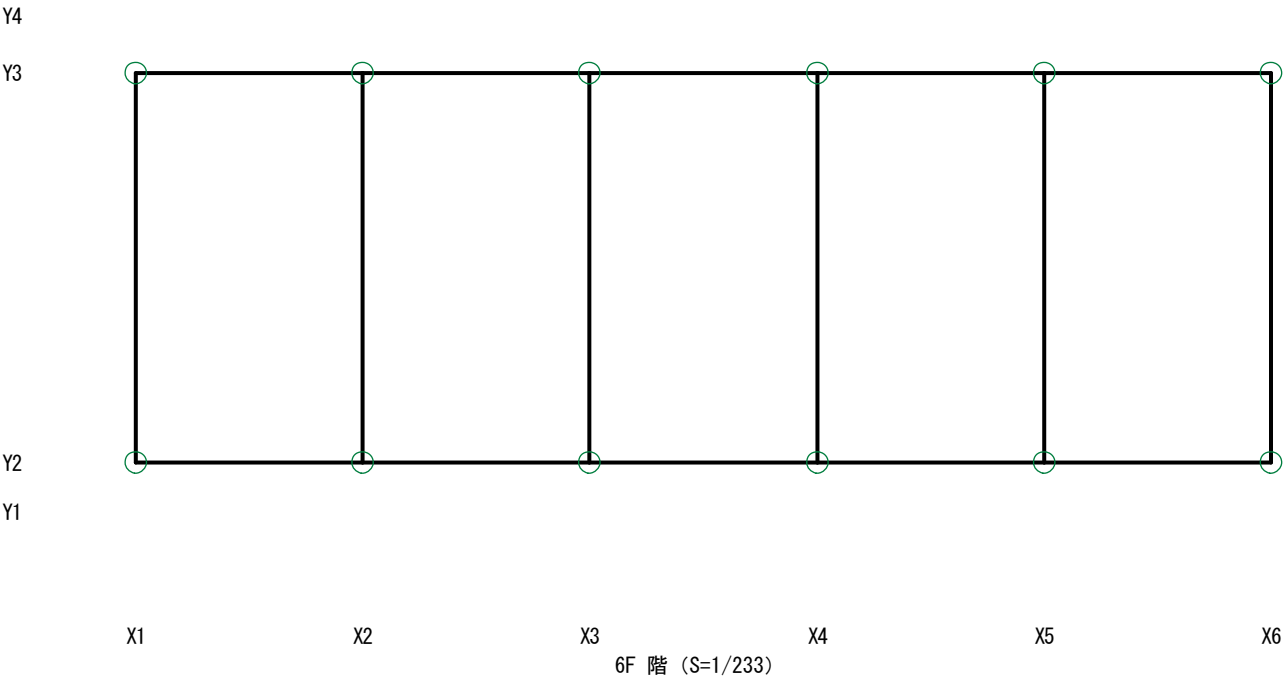

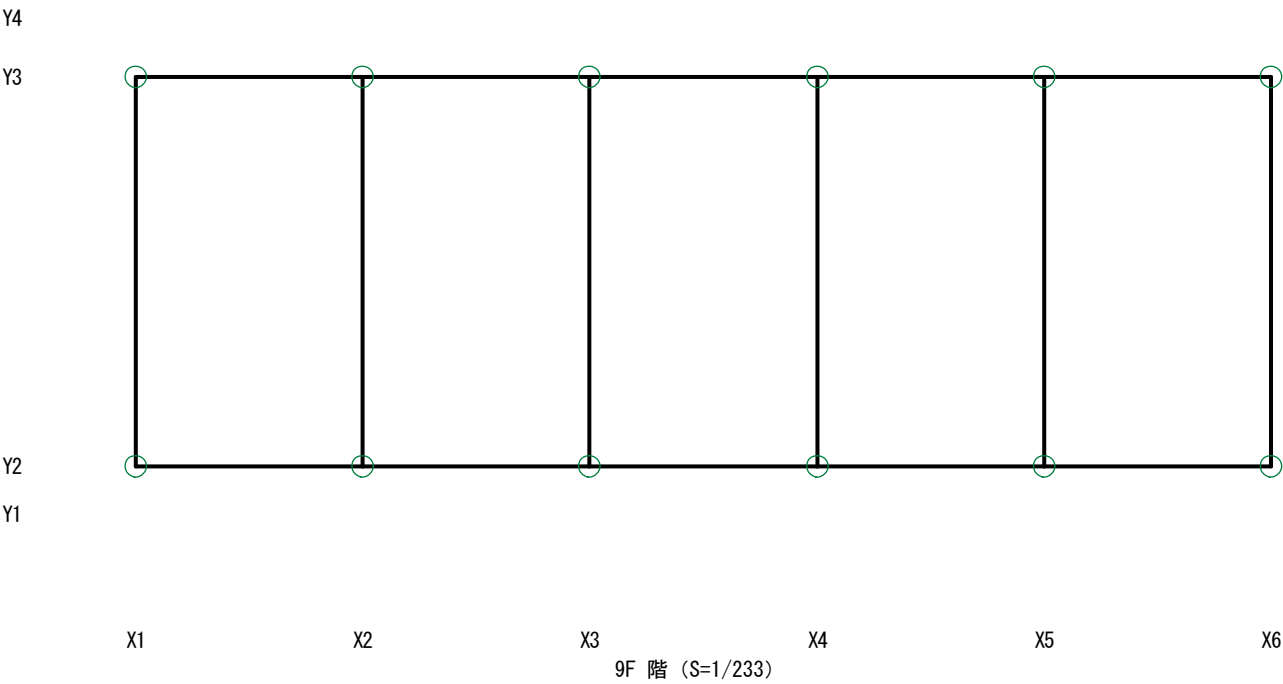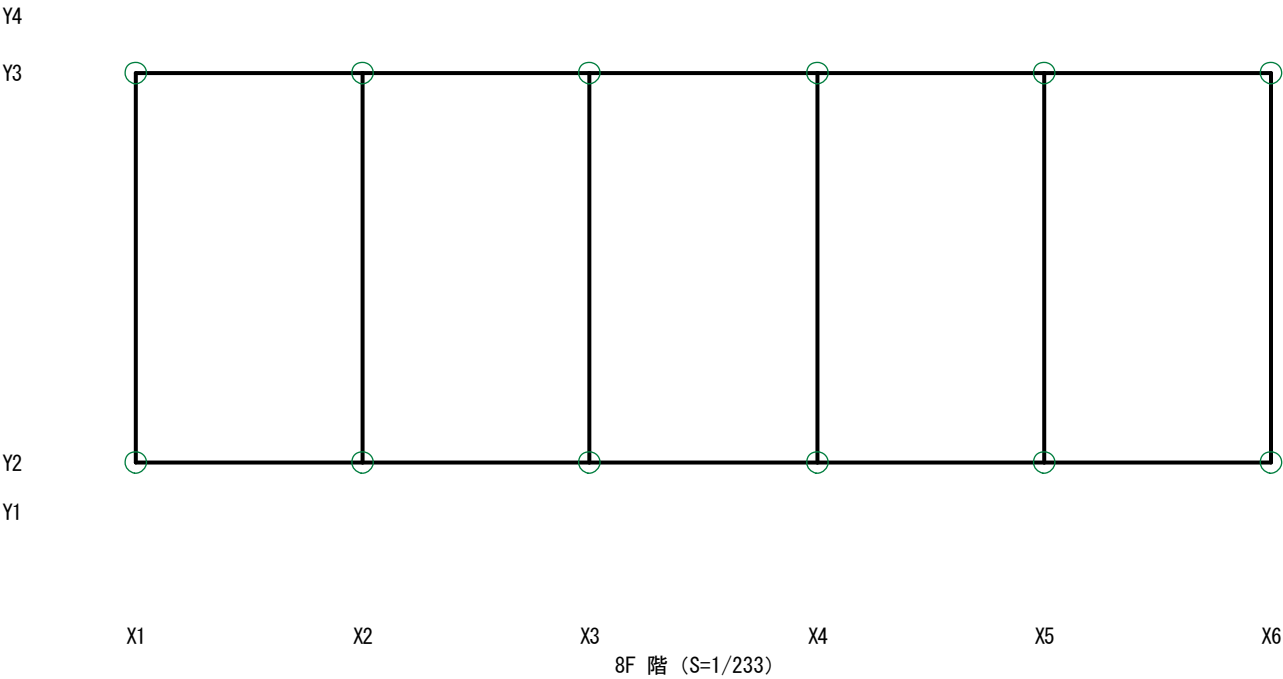

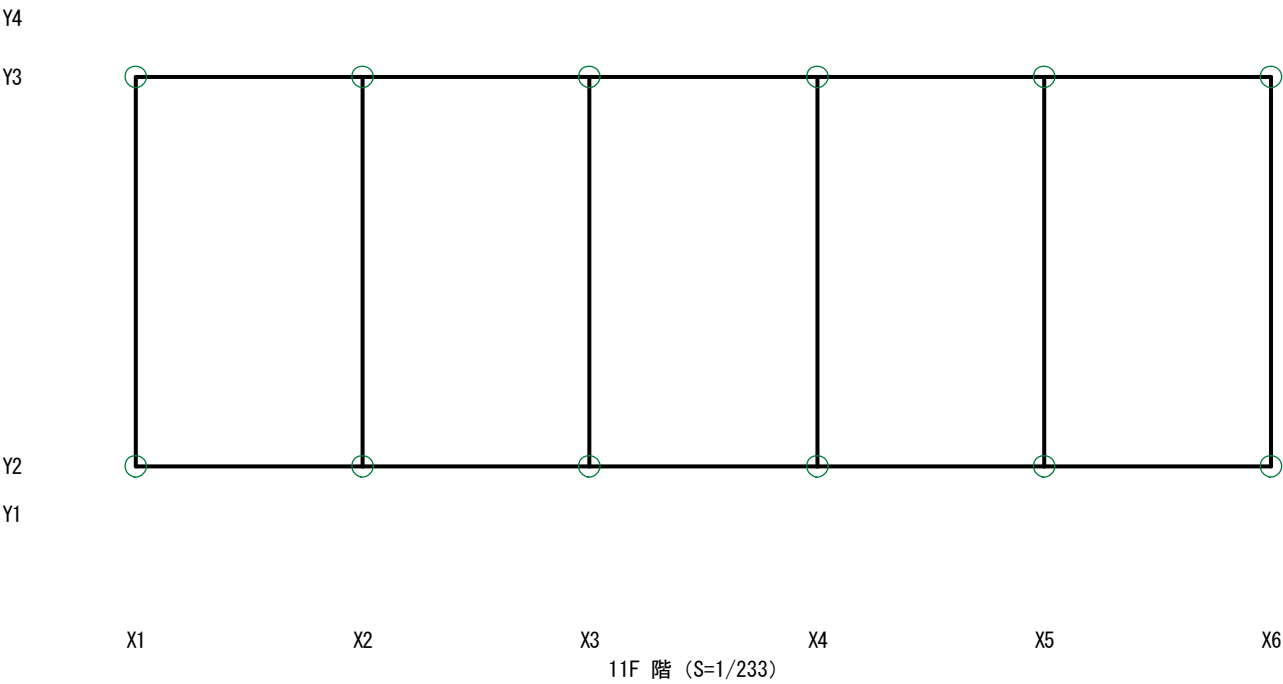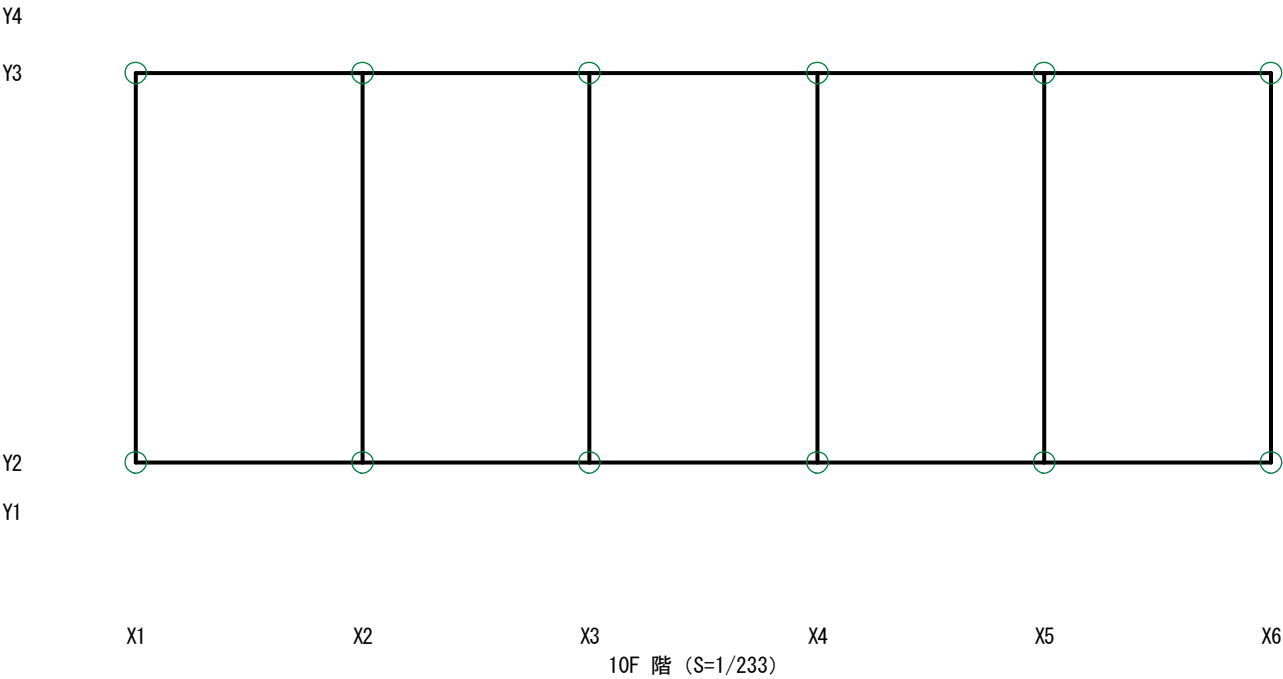

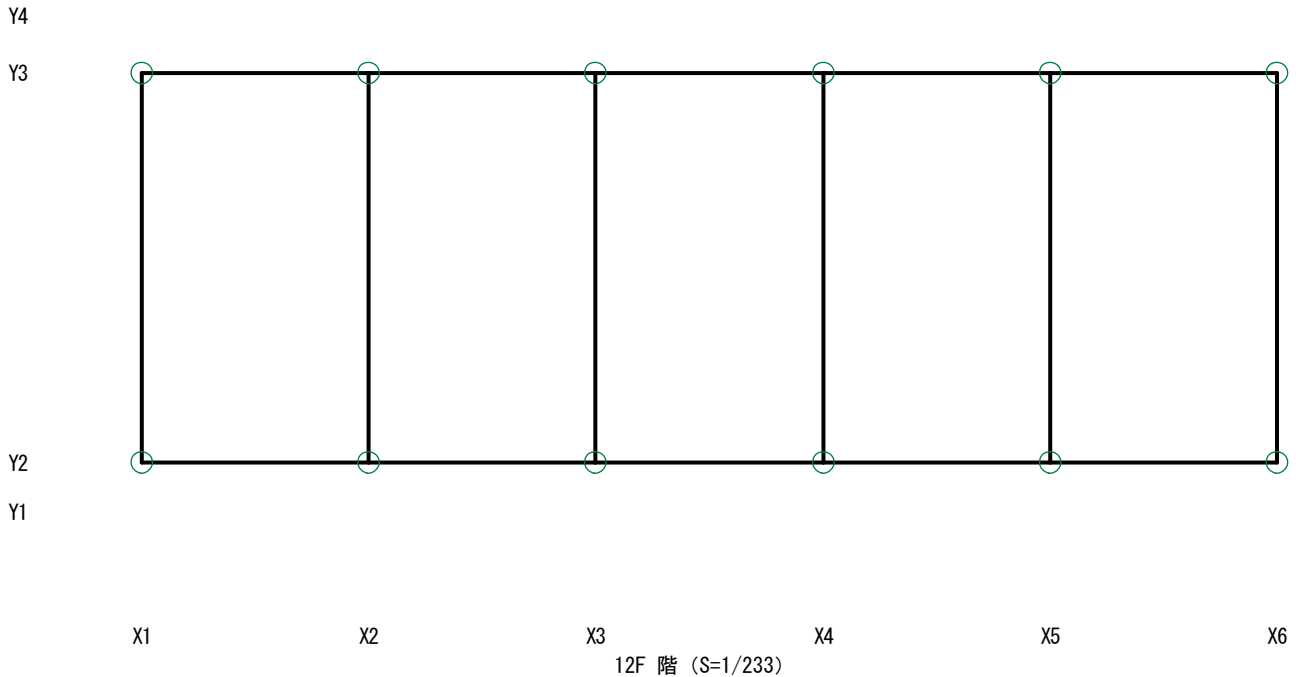

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準(1999)14条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.20 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min\{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
 $a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
R C規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は

柱せん断力 Q が $0.25 \times N \times L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階－〇〇階／〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	NI	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L. no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	QI	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①／②／③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ² NI/BD
	MI/BD2	N/cm ² MI/BD2
	ptI	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ² Ms/BD2
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
せん断	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右の降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm ①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果 (注1)

せん断	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(50)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3953.3	3953.3	0.0	0.0	3612.4	3612.4	0.0	0.0	3279.6	3279.6	0.0	0.0
	MI	-60.6	79.4	0.0	0.0	-55.7	50.4	0.0	0.0	-56.7	55.3	0.0	0.0
	Ns	2512.9	2512.9	0.0	0.0	4950.0	2274.9	0.0	0.0	2086.5	2086.5	0.0	0.0
	Ms	-507.9	-2194.4	0.0	0.0	-255.6	-1010.0	0.0	0.0	378.7	-668.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-42.4	-42.4	0.0	0.0	-37.9	-37.9	0.0	0.0	-40.0	-40.0	0.0	0.0
	Qs	787.9	787.9	0.0	0.0	624.1	624.1	0.0	0.0	579.1	579.1	0.0	0.0
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9
	j	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1
配筋	1	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21
	pt	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16
曲げ	pw	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35
	Mal	1675.4	1675.4	0.0	0.0	1678.2	1678.2	0.0	0.0	1682.0	1682.0	0.0	0.0
	Mas	2456.7	2456.7	0.0	0.0	3367.6	2362.4	0.0	0.0	2287.1	2287.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	819.7	6946.0	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2757.8	2757.8	0.0	0.0	2639.6	2639.6	0.0	0.0	2544.7	2544.7	0.0	0.0
	gMy. 負	848.4	9584.7	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0
	cMy. 負	4042.2	4042.2	0.0	0.0	3862.0	3862.0	0.0	0.0	3661.0	3661.0	0.0	0.0
	H' (H)	245 (330)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1160.7	1160.7	0.0	0.0	917.2	917.2	0.0	0.0	848.7	848.7	0.0	0.0
	Qal	997.4	997.4	0.0	0.0	1154.5	1154.5	0.0	0.0	1178.3	1178.3	0.0	0.0
	Qas	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	130.8	214.3	0.0	0.0	119.4	158.1	0.0	0.0	130.1	143.1	0.0	0.0
	Ld1	130.0	115.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	47.9 (30.0)	85.4 (86.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (40.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	2946.5	2946.5	0.0	0.0	2613.1	2613.1	0.0	0.0	2279.5	2279.5	0.0	0.0
	MI	-56.7	54.6	0.0	0.0	-56.8	54.8	0.0	0.0	-57.4	55.0	0.0	0.0
	Ns	1914.8	1914.8	0.0	0.0	1750.2	1750.2	0.0	0.0	1598.8	1598.8	0.0	0.0
	Ms	474.0	-528.1	0.0	0.0	527.0	-445.6	0.0	0.0	528.0	-374.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-39.7	-39.7	0.0	0.0	-39.8	-39.8	0.0	0.0	-40.1	-40.1	0.0	0.0
	Qs	557.6	557.6	0.0	0.0	544.1	544.1	0.0	0.0	512.0	512.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9
	j	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1
	1	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35
	pt	0.31	0.31	0.26	0.26	0.31	0.31	0.26	0.26	0.31	0.31	0.26	0.26
	pw	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35
	Mal	1542.8	1542.8	0.0	0.0	1530.6	1530.6	0.0	0.0	1520.2	1520.2	0.0	0.0
曲げ	Mas	1884.0	1884.0	0.0	0.0	1817.3	1817.3	0.0	0.0	1755.5	1755.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2103.2	2103.2	0.0	0.0	2018.4	2018.4	0.0	0.0	1939.6	1939.6	0.0	0.0
	gMy. 負	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0
	cMy. 負	3090.9	3090.9	0.0	0.0	2863.3	2863.3	0.0	0.0	2621.0	2621.0	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	816.6	816.6	0.0	0.0	796.2	796.2	0.0	0.0	747.9	747.9	0.0	0.0
	Qal	1174.1	1174.1	0.0	0.0	1175.3	1175.3	0.0	0.0	1172.9	1172.9	0.0	0.0
	Qas	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	136.7	139.1	0.0	0.0	139.3	135.1	0.0	0.0	139.4	131.6	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		47.9 (30.0)	47.9 (31.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (31.4)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (31.5)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1945.7	1945.7	0.0	0.0	1616.2	1616.2	0.0	0.0	1286.5	1286.5	0.0	0.0	
	MI	-54.6	54.5	0.0	0.0	-55.1	52.2	0.0	0.0	-50.5	51.7	0.0	0.0	
	Ns	1441.7	1441.7	0.0	0.0	1253.7	1978.6	0.0	0.0	1519.0	1519.0	0.0	0.0	
	Ms	506.9	-335.6	0.0	0.0	433.7	304.9	0.0	0.0	-436.7	353.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2			
	QI	-39.0	-39.0	0.0	0.0	-38.3	-38.3	0.0	0.0	-36.2	-36.2	0.0	0.0	
	Qs	481.5	481.5	0.0	0.0	383.2	383.2	0.0	0.0	348.8	348.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	108.2	108.2	78.2	78.2	108.2	108.2	78.2	78.2	108.2	108.2	78.2	78.2	
	j	94.7	94.7	68.4	68.4	94.7	94.7	68.4	68.4	94.7	94.7	68.4	68.4	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	
pt		0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	
pw		0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33	
曲げ		Mal	1158.7	1158.7	0.0	0.0	1032.0	1032.0	0.0	0.0	901.9	901.9	0.0	0.0
		Mas	1182.0	1182.0	0.0	0.0	1102.3	1412.9	0.0	0.0	1214.5	1214.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	595.8	819.7	0.0	0.0	595.8	595.8	0.0	0.0	461.2	595.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	1326.1	1326.1	0.0	0.0	1226.2	1226.2	0.0	0.0	1119.0	1119.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	624.5	848.4	0.0	0.0	624.5	624.5	0.0	0.0	487.2	624.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1841.6	1841.6	0.0	0.0	1604.8	1604.8	0.0	0.0	1366.8	1366.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	702.8	702.8	0.0	0.0	555.7	555.7	0.0	0.0	505.1	505.1	0.0	0.0	
	Qal	1192.3	1192.3	0.0	0.0	1174.9	1174.9	0.0	0.0	1178.9	1178.9	0.0	0.0	
	Qas	1498.0	1498.0	0.0	0.0	1498.0	1498.0	0.0	0.0	1498.0	1498.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	168.4	151.7	0.0	0.0	161.4	138.0	0.0	0.0	150.9	142.7	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着		La	59.4 (60.2)	47.9 (43.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	52.5 (53.2)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (42.7)	47.9 (34.5)	0.0 (0.0)	

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	962.7	962.7	0.0	0.0	638.9	638.9	0.0	0.0	320.2	320.2	0.0	0.0	
	MI	-52.8	49.1	0.0	0.0	-36.5	46.6	0.0	0.0	-107.0	56.9	0.0	0.0	
	Ns	1105.6	1105.6	0.0	0.0	703.7	574.0	0.0	0.0	349.4	290.9	0.0	0.0	
	Ms	-565.1	168.0	0.0	0.0	-520.5	98.2	0.0	0.0	-365.6	264.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI	-36.4	-36.4	0.0	0.0	-29.7	-29.7	0.0	0.0	-58.6	-58.6	0.0	0.0	
	Qs	323.3	323.3	0.0	0.0	221.9	221.9	0.0	0.0	81.2	81.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d		108.4	108.4	78.4	78.4	108.4	108.4	78.4	78.4	108.4	108.4	78.4	78.4
配筋	j		94.8	94.8	68.6	68.6	94.8	94.8	68.6	68.6	94.8	94.8	68.6	68.6
	主筋	1	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57
	pt		0.12	0.12	0.44	0.44	0.12	0.12	0.44	0.44	0.12	0.12	0.44	0.44
	pw		0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal		697.2	697.2	0.0	0.0	551.4	551.4	0.0	0.0	408.9	408.9	0.0	0.0
	Mas		919.9	919.9	0.0	0.0	742.5	683.8	0.0	0.0	580.1	552.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正		461.2	461.2	0.0	0.0	239.5	461.2	0.0	0.0	479.1	239.5	0.0	0.0
	cMy. 正		865.7	865.7	0.0	0.0	730.0	730.0	0.0	0.0	571.2	571.2	0.0	0.0
	gMy. 負		487.2	487.2	0.0	0.0	263.5	487.2	0.0	0.0	526.9	263.5	0.0	0.0
	cMy. 負		1021.1	1021.1	0.0	0.0	801.9	801.9	0.0	0.0	604.3	604.3	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)	
	Qd		466.7	466.7	0.0	0.0	317.9	317.9	0.0	0.0	92.5	92.5	0.0	0.0
	Qal		1171.6	1171.6	0.0	0.0	1119.3	1119.3	0.0	0.0	1020.0	1020.0	0.0	0.0
付着	Qas		1500.3	1500.3	0.0	0.0	1500.3	1500.3	0.0	0.0	1500.3	1500.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld		171.4	127.1	0.0	0.0	166.5	119.3	0.0	0.0	149.2	137.9	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
定着		判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La			62.7 (63.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	57.8 (58.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	42.2 (40.8)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(50)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	6127.6	6127.6	0.0	0.0	5597.2	5597.2	0.0	0.0	5073.8	5073.8	0.0	0.0
	MI	5.0	-17.3	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	1.1	-1.6	0.0	0.0
	Ns	6260.9	6260.9	0.0	0.0	5697.1	5497.3	0.0	0.0	5144.0	5144.0	0.0	0.0
	Ms	38.1	-2468.2	0.0	0.0	689.2	1365.0	0.0	0.0	970.8	-1188.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI	6.7	6.7	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Qs	1020.6	1020.6	0.0	0.0	954.8	954.8	0.0	0.0	1004.1	1004.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	d	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9
	j	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4
	1	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21
	pt	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18
	pw	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1150.0	1150.0	0.0	0.0	1262.4	1262.4	0.0	0.0	1353.2	1353.2	0.0	0.0
	Mas	2956.4	2956.4	0.0	0.0	2961.0	2961.2	0.0	0.0	2960.7	2960.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1668.1	15059.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4113.2	4113.2	0.0	0.0	3913.9	3913.9	0.0	0.0	3706.9	3706.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1668.1	14485.7	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4020.4	4020.4	0.0	0.0	3840.4	3840.4	0.0	0.0	3652.5	3652.5	0.0	0.0
	H' (H)	245 (330)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1527.6	1527.6	0.0	0.0	1431.9	1431.9	0.0	0.0	1505.7	1505.7	0.0	0.0
	Qal	713.1	713.1	0.0	0.0	601.7	601.7	0.0	0.0	961.5	961.5	0.0	0.0
	Qas	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	109.8	235.4	0.0	0.0	143.5	178.4	0.0	0.0	158.0	169.3	0.0	0.0
	Ld1	130.0	115.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	47.9 (30.0)	102.3 (103.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	56.6 (57.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.8)	49.3 (50.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4547.2	4547.2	0.0	0.0	4028.3	4028.3	0.0	0.0	3509.6	3509.6	0.0	0.0	
	MI	0.9	-0.8	0.0	0.0	0.8	-0.8	0.0	0.0	0.7	-0.7	0.0	0.0	
	Ns	4595.1	4595.1	0.0	0.0	3996.3	3996.3	0.0	0.0	3484.1	3484.1	0.0	0.0	
	Ms	1029.1	-1045.4	0.0	0.0	-1058.4	1005.2	0.0	0.0	-1077.0	932.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	
	Qs	964.7	964.7	0.0	0.0	961.1	961.1	0.0	0.0	935.6	935.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	
	d	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9	
	j	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0	
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	
pt		0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25	
pw		1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35	
曲げ		Mal	1262.6	1262.6	0.0	0.0	1314.2	1314.2	0.0	0.0	1341.1	1341.1	0.0	0.0
	Mas	2685.8	2685.8	0.0	0.0	2653.7	2653.7	0.0	0.0	2465.3	2465.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1561.6	1668.1	0.0	0.0	1561.6	1561.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	3285.3	3285.3	0.0	0.0	3069.7	3069.7	0.0	0.0	2846.8	2846.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1561.4	1668.1	0.0	0.0	1561.4	1561.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	3247.5	3247.5	0.0	0.0	3043.1	3043.1	0.0	0.0	2824.6	2824.6	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1446.8	1446.8	0.0	0.0	1441.3	1441.3	0.0	0.0	1403.2	1403.2	0.0	0.0	
	Qal	957.0	957.0	0.0	0.0	963.1	963.1	0.0	0.0	966.7	966.7	0.0	0.0	
	Qas	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	166.4	167.3	0.0	0.0	168.1	165.1	0.0	0.0	169.2	160.9	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	49.8 (50.5)	50.6 (51.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	51.3 (52.0)	48.7 (49.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	52.2 (52.9)	47.9 (45.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2988.3	2988.3	0.0	0.0	2483.1	2483.1	0.0	0.0	1977.8	1977.8	0.0	0.0
	MI		0.5	-0.6	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.0	0.2	-0.4	0.0	0.0
	Ns		2965.4	2965.4	0.0	0.0	2465.2	2465.2	0.0	0.0	1966.9	1966.9	0.0	0.0
	Ms		-930.0	841.7	0.0	0.0	-864.6	682.2	0.0	0.0	-650.5	685.3	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs		824.9	824.9	0.0	0.0	720.2	720.2	0.0	0.0	607.6	607.6	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0
	d		108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2
	j		94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100
	at		15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42
	pt		0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41
	pw		0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33
	曲げ	Mal	1107.2	1107.2	0.0	0.0	1089.0	1089.0	0.0	0.0	1049.0	1049.0	0.0	0.0
Mas		1757.3	1757.3	0.0	0.0	1569.9	1569.9	0.0	0.0	1378.1	1378.1	0.0	0.0	
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1220.3	1561.6	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2068.8	2068.8	0.0	0.0	1835.4	1835.4	0.0	0.0	1590.1	1590.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1220.3	1561.4	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2048.2	2048.2	0.0	0.0	1818.7	1818.7	0.0	0.0	1579.3	1579.3	0.0	0.0	
	H' (H)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	1237.2	1237.2	0.0	0.0	1080.1	1080.1	0.0	0.0	911.4	911.4	0.0	0.0	
	Qal	857.2	857.2	0.0	0.0	882.0	882.0	0.0	0.0	771.6	771.6	0.0	0.0	
	Qas	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	199.2	190.6	0.0	0.0	192.8	175.0	0.0	0.0	171.9	175.3	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	89.8 (91.0)	81.3 (82.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.5 (84.7)	65.9 (66.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.8 (63.7)	66.2 (67.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸〔10F-11F/壁〕				Y27レ-ΛX2軸〔11F-12F/壁〕				Y27レ-ΛX2軸〔12F-13F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1484.4	1484.4	0.0	0.0	995.7	995.7	0.0	0.0	516.2	516.2	0.0	0.0	
	MI	0.4	-0.2	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-0.6	1.3	0.0	0.0	
	Ns	1477.4	1477.4	0.0	0.0	994.1	994.1	0.0	0.0	516.5	516.5	0.0	0.0	
	Ms	-692.8	394.1	0.0	0.0	-527.6	265.1	0.0	0.0	-493.6	41.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	
	Qs	494.5	494.5	0.0	0.0	352.2	352.2	0.0	0.0	237.8	237.8	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	
	d	108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4	
	j	94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7	
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	
	pt	0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45	
	pw	0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33	
	曲げ	Mal	878.4	878.4	0.0	0.0	690.0	690.0	0.0	0.0	494.3	494.3	0.0	0.0
Mas		1059.4	1059.4	0.0	0.0	854.2	854.2	0.0	0.0	647.4	647.4	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	948.3	948.3	0.0	0.0	602.2	948.3	0.0	0.0	1204.5	602.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1211.4	1211.4	0.0	0.0	955.8	955.8	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	948.3	948.3	0.0	0.0	602.0	948.3	0.0	0.0	1203.9	602.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	1204.4	1204.4	0.0	0.0	954.1	954.1	0.0	0.0	696.1	696.1	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd	741.7	741.7	0.0	0.0	528.1	528.1	0.0	0.0	356.3	356.3	0.0	0.0	
	Qal	698.9	698.9	0.0	0.0	551.3	551.3	0.0	0.0	687.3	687.3	0.0	0.0	
	Qas	1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	185.8	152.4	0.0	0.0	167.2	137.9	0.0	0.0	163.5	113.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	77.0 (77.4)	43.8 (44.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	58.6 (58.9)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	54.8 (55.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(50)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	6123.4	6123.4	0.0	0.0	5593.9	5593.9	0.0	0.0	5071.6	5071.6	0.0	0.0
	MI	-0.8	3.7	0.0	0.0	0.1	-0.8	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns	6073.1	6073.1	0.0	0.0	5633.8	5633.8	0.0	0.0	5040.3	5040.3	0.0	0.0
	Ms	-4.6	2271.2	0.0	0.0	688.2	-1395.7	0.0	0.0	-969.4	1179.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	928.4	928.4	0.0	0.0	969.2	969.2	0.0	0.0	999.6	999.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	d	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9
	j	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4
	1	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop												
	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21
	pt	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18
	pw	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35
曲げ	Mal	1150.9	1150.9	0.0	0.0	1263.0	1263.0	0.0	0.0	1353.6	1353.6	0.0	0.0
	Mas	2958.7	2958.7	0.0	0.0	2961.1	2961.1	0.0	0.0	2960.5	2960.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1668.1	13014.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4083.2	4083.2	0.0	0.0	3890.8	3890.8	0.0	0.0	3691.1	3691.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1668.1	13014.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4048.1	4048.1	0.0	0.0	3861.4	3861.4	0.0	0.0	3666.8	3666.8	0.0	0.0
	H' (H)	245 (330)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1391.9	1391.9	0.0	0.0	1453.6	1453.6	0.0	0.0	1499.3	1499.3	0.0	0.0
	Qal	683.2	683.2	0.0	0.0	736.4	736.4	0.0	0.0	803.3	803.3	0.0	0.0
	Qas	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	108.1	225.2	0.0	0.0	143.4	180.0	0.0	0.0	157.9	168.8	0.0	0.0
	Ld1	130.0	115.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	47.9 (30.0)	94.2 (95.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	57.9 (58.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.8)	48.9 (49.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4545.9	4545.9	0.0	0.0	4027.9	4027.9	0.0	0.0	3510.0	3510.0	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	4521.7	4521.7	0.0	0.0	4008.5	4008.5	0.0	0.0	3492.7	3492.7	0.0	0.0	
	Ms	-1030.9	1046.6	0.0	0.0	-1066.0	1009.8	0.0	0.0	-1086.7	940.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	966.3	966.3	0.0	0.0	965.4	965.4	0.0	0.0	942.9	942.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	
	d	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9	
	j	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0	
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
		at	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28
pt		0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25	
曲げ	pw	1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35	
	Mal	1262.7	1262.7	0.0	0.0	1314.2	1314.2	0.0	0.0	1341.0	1341.0	0.0	0.0	
	Mas	2684.9	2684.9	0.0	0.0	2658.1	2658.1	0.0	0.0	2468.5	2468.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3275.5	3275.5	0.0	0.0	3064.3	3064.3	0.0	0.0	2843.4	2843.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3256.4	3256.4	0.0	0.0	3048.2	3048.2	0.0	0.0	2828.4	2828.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1449.4	1449.4	0.0	0.0	1448.2	1448.2	0.0	0.0	1414.4	1414.4	0.0	0.0	
	Qal	561.6	561.6	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	932.7	932.7	0.0	0.0	
	Qas	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	166.5	167.4	0.0	0.0	168.5	165.3	0.0	0.0	169.6	161.3	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
定着	La	49.9	50.6	0.0	0.0	51.6	48.8	0.0	0.0	52.6	47.9	0.0	0.0	
		(50.6)	(51.3)	(0.0)	(0.0)	(52.3)	(49.5)	(0.0)	(0.0)	(53.3)	(46.1)	(0.0)	(0.0)	
		NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2989.5	2989.5	0.0	0.0	2484.8	2484.8	0.0	0.0	1980.1	1980.1	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2973.7	2973.7	0.0	0.0	2471.4	2471.4	0.0	0.0	1969.7	1969.7	0.0	0.0	
	Ms	-941.8	851.5	0.0	0.0	-877.8	694.8	0.0	0.0	-664.6	698.7	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	834.1	834.1	0.0	0.0	731.5	731.5	0.0	0.0	619.7	619.7	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	
	d	108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2	
	j	94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100
	at	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	
	pt	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	
	pw	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	
	曲げ	Mal	1107.2	1107.2	0.0	0.0	1089.1	1089.1	0.0	0.0	1049.2	1049.2	0.0	0.0
Mas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1572.2	1572.2	0.0	0.0	1379.2	1379.2	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1220.3	1454.9	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2066.1	2066.1	0.0	0.0	1834.2	1834.2	0.0	0.0	1590.9	1590.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1220.3	1454.9	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2052.0	2052.0	0.0	0.0	1821.6	1821.6	0.0	0.0	1580.7	1580.7	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	1251.1	1251.1	0.0	0.0	1097.2	1097.2	0.0	0.0	929.6	929.6	0.0	0.0	
	Qal	809.8	809.8	0.0	0.0	823.0	823.0	0.0	0.0	613.3	613.3	0.0	0.0	
	Qas	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	200.3	191.5	0.0	0.0	194.1	176.2	0.0	0.0	173.2	176.5	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	90.8 (92.1)	82.1 (83.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	84.7 (85.9)	67.0 (68.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	64.1 (65.0)	67.4 (68.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1487.0	1487.0	0.0	0.0	998.7	998.7	0.0	0.0	517.3	517.3	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	1479.2	1479.2	0.0	0.0	993.4	993.4	0.0	0.0	515.4	515.4	0.0	0.0	
	Ms	-704.3	407.0	0.0	0.0	-549.8	278.7	0.0	0.0	-530.5	69.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	505.1	505.1	0.0	0.0	368.2	368.2	0.0	0.0	266.7	266.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0
	d		108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4
配筋	j		94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7
	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96
	pt		0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45
	pw		0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33
曲げ	Mal		879.4	879.4	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0	494.8	494.8	0.0	0.0
	Mas		1060.1	1060.1	0.0	0.0	853.9	853.9	0.0	0.0	646.9	646.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		948.3	948.3	0.0	0.0	701.2	948.3	0.0	0.0	1402.4	701.2	0.0	0.0
	cMy. 正		1213.1	1213.1	0.0	0.0	959.3	959.3	0.0	0.0	697.6	697.6	0.0	0.0
	gMy. 負		948.3	948.3	0.0	0.0	701.2	948.3	0.0	0.0	1402.4	701.2	0.0	0.0
	cMy. 負		1205.3	1205.3	0.0	0.0	953.7	953.7	0.0	0.0	695.5	695.5	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)	
	Qd		757.7	757.7	0.0	0.0	552.3	552.3	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0
	Qal		609.3	609.3	0.0	0.0	483.6	483.6	0.0	0.0	616.9	616.9	0.0	0.0
	Qas		1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		187.0	153.8	0.0	0.0	169.7	139.5	0.0	0.0	167.6	116.1	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La		78.2 (78.6)	45.2 (45.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	61.0 (61.4)	42.2 (31.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	58.9 (59.2)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(50)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	6123.4	6123.4	0.0	0.0	5593.9	5593.9	0.0	0.0	5071.6	5071.6	0.0	0.0
	MI	0.8	-3.7	0.0	0.0	-0.1	0.8	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns	6073.1	6073.1	0.0	0.0	5633.8	5633.8	0.0	0.0	5040.3	5040.3	0.0	0.0
	Ms	4.6	-2271.2	0.0	0.0	-688.2	1395.7	0.0	0.0	969.4	-1179.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	928.4	928.4	0.0	0.0	969.2	969.2	0.0	0.0	999.6	999.6	0.0	0.0
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	d	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9
	j	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4
配筋	1	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21
	pt	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18
	pw	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35
	Mal	1150.9	1150.9	0.0	0.0	1263.0	1263.0	0.0	0.0	1353.6	1353.6	0.0	0.0
	Mas	2958.7	2958.7	0.0	0.0	2961.1	2961.1	0.0	0.0	2960.5	2960.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1668.1	13014.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4048.1	4048.1	0.0	0.0	3861.4	3861.4	0.0	0.0	3666.8	3666.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1668.1	13014.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4083.2	4083.2	0.0	0.0	3890.8	3890.8	0.0	0.0	3691.1	3691.1	0.0	0.0
	H' (H)	245 (330)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1391.9	1391.9	0.0	0.0	1453.6	1453.6	0.0	0.0	1499.3	1499.3	0.0	0.0
	Qal	683.2	683.2	0.0	0.0	736.4	736.4	0.0	0.0	803.3	803.3	0.0	0.0
	Qas	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	108.1	225.2	0.0	0.0	143.4	180.0	0.0	0.0	157.9	168.8	0.0	0.0
	Ld1	130.0	115.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	47.9 (30.0)	94.2 (95.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	57.9 (58.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.8)	48.9 (49.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X4軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-4X4軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-4X4軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	4545.9	4545.9	0.0	0.0	4027.9	4027.9	0.0	0.0	3510.0	3510.0	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	4521.7	4521.7	0.0	0.0	4008.5	4008.5	0.0	0.0	3492.7	3492.7	0.0	0.0
	Ms	1030.9	-1046.6	0.0	0.0	1066.0	-1009.8	0.0	0.0	1086.7	-940.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	966.3	966.3	0.0	0.0	965.4	965.4	0.0	0.0	942.9	942.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0
	d	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9
	j	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0
	1	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28
	pt	0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25
	pw	1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35
	Mal	1262.7	1262.7	0.0	0.0	1314.2	1314.2	0.0	0.0	1341.0	1341.0	0.0	0.0
曲げ	Mas	2684.9	2684.9	0.0	0.0	2658.1	2658.1	0.0	0.0	2468.5	2468.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0
	cMy. 正	3256.4	3256.4	0.0	0.0	3048.2	3048.2	0.0	0.0	2828.4	2828.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0
	cMy. 負	3275.5	3275.5	0.0	0.0	3064.3	3064.3	0.0	0.0	2843.4	2843.4	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1449.4	1449.4	0.0	0.0	1448.2	1448.2	0.0	0.0	1414.4	1414.4	0.0	0.0
	Qal	561.6	561.6	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	932.7	932.7	0.0	0.0
	Qas	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	166.5	167.4	0.0	0.0	168.5	165.3	0.0	0.0	169.6	161.3	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	49.9 (50.6)	50.6 (51.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	51.6 (52.3)	48.8 (49.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	52.6 (53.3)	47.9 (46.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2989.5	2989.5	0.0	0.0	2484.8	2484.8	0.0	0.0	1980.1	1980.1	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	2973.7	2973.7	0.0	0.0	2471.4	2471.4	0.0	0.0	1969.7	1969.7	0.0	0.0	
	Ms	941.8	-851.5	0.0	0.0	877.8	-694.8	0.0	0.0	664.6	-698.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	834.1	834.1	0.0	0.0	731.5	731.5	0.0	0.0	619.7	619.7	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	
	d	108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2	
	j	94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100
	at	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	
	pt	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	
	pw	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	
	曲げ	Mal	1107.2	1107.2	0.0	0.0	1089.1	1089.1	0.0	0.0	1049.2	1049.2	0.0	0.0
		Mas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1572.2	1572.2	0.0	0.0	1379.2	1379.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1220.3	1454.9	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2052.0	2052.0	0.0	0.0	1821.6	1821.6	0.0	0.0	1580.7	1580.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1220.3	1454.9	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2066.1	2066.1	0.0	0.0	1834.2	1834.2	0.0	0.0	1590.9	1590.9	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	1251.1	1251.1	0.0	0.0	1097.2	1097.2	0.0	0.0	929.6	929.6	0.0	0.0	
	Qal	809.8	809.8	0.0	0.0	823.0	823.0	0.0	0.0	613.3	613.3	0.0	0.0	
	Qas	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	200.3	191.5	0.0	0.0	194.1	176.2	0.0	0.0	173.2	176.5	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		90.8 (92.1)	82.1 (83.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	84.7 (85.9)	67.0 (68.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	64.1 (65.0)	67.4 (68.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1487.0	1487.0	0.0	0.0	998.7	998.7	0.0	0.0	517.3	517.3	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	1479.2	1479.2	0.0	0.0	993.4	993.4	0.0	0.0	515.4	515.4	0.0	0.0	
	Ms	704.3	-407.0	0.0	0.0	549.8	-278.7	0.0	0.0	530.5	-69.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	505.1	505.1	0.0	0.0	368.2	368.2	0.0	0.0	266.7	266.7	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	
	d	108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4	
	j	94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7	
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	
	pt	0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45	
	pw	0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33	
	曲げ	Mal	879.4	879.4	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0	494.8	494.8	0.0	0.0
		Mas	1060.1	1060.1	0.0	0.0	853.9	853.9	0.0	0.0	646.9	646.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	948.3	948.3	0.0	0.0	701.2	948.3	0.0	0.0	1402.4	701.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1205.3	1205.3	0.0	0.0	953.7	953.7	0.0	0.0	695.5	695.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	948.3	948.3	0.0	0.0	701.2	948.3	0.0	0.0	1402.4	701.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1213.1	1213.1	0.0	0.0	959.3	959.3	0.0	0.0	697.6	697.6	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd	757.7	757.7	0.0	0.0	552.3	552.3	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	
	Qal	609.3	609.3	0.0	0.0	483.6	483.6	0.0	0.0	616.9	616.9	0.0	0.0	
	Qas	1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	187.0	153.8	0.0	0.0	169.7	139.5	0.0	0.0	167.6	116.1	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	78.2 (78.6)	45.2 (45.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	61.0 (61.4)	42.2 (31.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	58.9 (59.2)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(50)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	6127.6	6127.6	0.0	0.0	5597.2	5597.2	0.0	0.0	5073.8	5073.8	0.0	0.0
	MI	-5.0	17.3	0.0	0.0	-0.5	-2.0	0.0	0.0	-1.1	1.6	0.0	0.0
	Ns	6260.9	6260.9	0.0	0.0	5697.1	5497.3	0.0	0.0	5144.0	5144.0	0.0	0.0
	Ms	-38.1	2468.2	0.0	0.0	-689.2	-1365.0	0.0	0.0	-970.8	1188.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI	-6.7	-6.7	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs	1020.6	1020.6	0.0	0.0	954.8	954.8	0.0	0.0	1004.1	1004.1	0.0	0.0
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	d	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9	107.9	107.9	67.9	67.9
	j	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4	94.4	94.4	59.4	59.4
配筋	1	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21
	pt	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18	0.41	0.41	0.18	0.18
	pw	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35
	Mal	1150.0	1150.0	0.0	0.0	1262.4	1262.4	0.0	0.0	1353.2	1353.2	0.0	0.0
	Mas	2956.4	2956.4	0.0	0.0	2961.0	2961.2	0.0	0.0	2960.7	2960.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1668.1	14485.7	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4020.4	4020.4	0.0	0.0	3840.4	3840.4	0.0	0.0	3652.5	3652.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1668.1	15059.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4113.2	4113.2	0.0	0.0	3913.9	3913.9	0.0	0.0	3706.9	3706.9	0.0	0.0
	H' (H)	245 (330)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1527.6	1527.6	0.0	0.0	1431.9	1431.9	0.0	0.0	1505.7	1505.7	0.0	0.0
	Qal	713.1	713.1	0.0	0.0	601.7	601.7	0.0	0.0	961.5	961.5	0.0	0.0
	Qas	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0	1801.8	1801.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	109.8	235.4	0.0	0.0	143.5	178.4	0.0	0.0	158.0	169.3	0.0	0.0
	Ld1	130.0	115.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	47.9 (30.0)	102.3 (103.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	56.6 (57.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.8)	49.3 (50.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁_]				Y27レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁_]				Y27レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁_]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	4547.2	4547.2	0.0	0.0	4028.3	4028.3	0.0	0.0	3509.6	3509.6	0.0	0.0
	MI	-0.9	0.8	0.0	0.0	-0.8	0.8	0.0	0.0	-0.7	0.7	0.0	0.0
	Ns	4595.1	4595.1	0.0	0.0	3996.3	3996.3	0.0	0.0	3484.1	3484.1	0.0	0.0
	Ms	-1029.1	1045.4	0.0	0.0	1058.4	-1005.2	0.0	0.0	1077.0	-932.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0
	Qs	964.7	964.7	0.0	0.0	961.1	961.1	0.0	0.0	935.6	935.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0	115.0	115.0	70.0	70.0
	d	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9	107.9	107.9	62.9	62.9
	j	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0	94.4	94.4	55.0	55.0
	1	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28
	pt	0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25	0.38	0.38	0.25	0.25
	pw	1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35	1.14	1.14	0.35	0.35
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1262.6	1262.6	0.0	0.0	1314.2	1314.2	0.0	0.0	1341.1	1341.1	0.0	0.0
	Mas	2685.8	2685.8	0.0	0.0	2653.7	2653.7	0.0	0.0	2465.3	2465.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1561.4	1668.1	0.0	0.0	1561.4	1561.4	0.0	0.0
	cMy. 正	3247.5	3247.5	0.0	0.0	3043.1	3043.1	0.0	0.0	2824.6	2824.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1561.6	1668.1	0.0	0.0	1561.6	1561.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3285.3	3285.3	0.0	0.0	3069.7	3069.7	0.0	0.0	2846.8	2846.8	0.0	0.0
	H' (H)	215(280)		0(0)		215(280)		0(0)		215(280)		0(0)	
	Qd	1446.8	1446.8	0.0	0.0	1441.3	1441.3	0.0	0.0	1403.2	1403.2	0.0	0.0
	Qal	957.0	957.0	0.0	0.0	963.1	963.1	0.0	0.0	966.7	966.7	0.0	0.0
	Qas	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0	1755.6	1755.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	166.4	167.3	0.0	0.0	168.1	165.1	0.0	0.0	169.2	160.9	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	49.8 (50.5)	50.6 (51.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	51.3 (52.0)	48.7 (49.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	52.2 (52.9)	47.9 (45.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2988.3	2988.3	0.0	0.0	2483.1	2483.1	0.0	0.0	1977.8	1977.8	0.0	0.0	
	MI	-0.5	0.6	0.0	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	-0.2	0.4	0.0	0.0	
	Ns	2965.4	2965.4	0.0	0.0	2465.2	2465.2	0.0	0.0	1966.9	1966.9	0.0	0.0	
	Ms	930.0	-841.7	0.0	0.0	864.6	-682.2	0.0	0.0	650.5	-685.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	
	Qs	824.9	824.9	0.0	0.0	720.2	720.2	0.0	0.0	607.6	607.6	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	115.0	115.0	65.0	65.0	
	d	108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2	108.2	108.2	58.2	58.2	
配筋	j	94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9	94.7	94.7	50.9	50.9	
	主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100	5-100	5-100	3-100	3-100
	at	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	
	pt	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	
	pw	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	
	曲げ	Mal	1107.2	1107.2	0.0	0.0	1089.0	1089.0	0.0	0.0	1049.0	1049.0	0.0	0.0
Mas		1757.3	1757.3	0.0	0.0	1569.9	1569.9	0.0	0.0	1378.1	1378.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1220.3	1561.4	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2048.2	2048.2	0.0	0.0	1818.7	1818.7	0.0	0.0	1579.3	1579.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1220.3	1561.6	0.0	0.0	1220.3	1220.3	0.0	0.0	948.3	1220.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2068.8	2068.8	0.0	0.0	1835.4	1835.4	0.0	0.0	1590.1	1590.1	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	1237.2	1237.2	0.0	0.0	1080.1	1080.1	0.0	0.0	911.4	911.4	0.0	0.0	
	Qal	857.2	857.2	0.0	0.0	882.0	882.0	0.0	0.0	771.6	771.6	0.0	0.0	
	Qas	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	199.2	190.6	0.0	0.0	192.8	175.0	0.0	0.0	171.9	175.3	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	89.8 (91.0)	81.3 (82.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.5 (84.7)	65.9 (66.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.8 (63.7)	66.2 (67.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1484.4	1484.4	0.0	0.0	995.7	995.7	0.0	0.0	516.2	516.2	0.0	0.0	
	MI	-0.4	0.2	0.0	0.0	1.2	-0.0	0.0	0.0	0.6	-1.3	0.0	0.0	
	Ns	1477.4	1477.4	0.0	0.0	994.1	994.1	0.0	0.0	516.5	516.5	0.0	0.0	
	Ms	692.8	-394.1	0.0	0.0	527.6	-265.1	0.0	0.0	493.6	-41.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	
	Qs	494.5	494.5	0.0	0.0	352.2	352.2	0.0	0.0	237.8	237.8	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	115.0	115.0	60.0	60.0	
	d	108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4	108.4	108.4	53.4	53.4	
	j	94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7	94.8	94.8	46.7	46.7	
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	
	pt	0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45	0.17	0.17	0.45	0.45	
	pw	0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33	0.85	0.85	0.33	0.33	
	曲げ	Mal	878.4	878.4	0.0	0.0	690.0	690.0	0.0	0.0	494.3	494.3	0.0	0.0
		Mas	1059.4	1059.4	0.0	0.0	854.2	854.2	0.0	0.0	647.4	647.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	948.3	948.3	0.0	0.0	602.0	948.3	0.0	0.0	1203.9	602.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	1204.4	1204.4	0.0	0.0	954.1	954.1	0.0	0.0	696.1	696.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	948.3	948.3	0.0	0.0	602.2	948.3	0.0	0.0	1204.5	602.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1211.4	1211.4	0.0	0.0	955.8	955.8	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd	741.7	741.7	0.0	0.0	528.1	528.1	0.0	0.0	356.3	356.3	0.0	0.0	
	Qal	698.9	698.9	0.0	0.0	551.3	551.3	0.0	0.0	687.3	687.3	0.0	0.0	
	Qas	1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0	1268.0	1268.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	185.8	152.4	0.0	0.0	167.2	137.9	0.0	0.0	163.5	113.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	77.0 (77.4)	43.8 (44.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	58.6 (58.9)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	54.8 (55.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [3F-4F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(50)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		3953.3	3953.3	0.0	0.0	3612.4	3612.4	0.0	0.0	3279.6	3279.6	0.0	0.0
	MI		60.6	-79.4	0.0	0.0	55.7	-50.4	0.0	0.0	56.7	-55.3	0.0	0.0
	Ns		2512.9	2512.9	0.0	0.0	4950.0	2274.9	0.0	0.0	2086.5	2086.5	0.0	0.0
	Ms		507.9	2194.4	0.0	0.0	255.6	1010.0	0.0	0.0	-378.7	668.4	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI		42.4	42.4	0.0	0.0	37.9	37.9	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0
	Qs		787.9	787.9	0.0	0.0	624.1	624.1	0.0	0.0	579.1	579.1	0.0	0.0
L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9	
	j	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1	
配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	
	pt	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16	
	pw	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35	
	曲げ	Mal	1675.4	1675.4	0.0	0.0	1678.2	1678.2	0.0	0.0	1682.0	1682.0	0.0	0.0
Mas		2456.7	2456.7	0.0	0.0	3367.6	2362.4	0.0	0.0	2287.1	2287.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	848.4	9584.7	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	4042.2	4042.2	0.0	0.0	3862.0	3862.0	0.0	0.0	3661.0	3661.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	819.7	6946.0	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	2757.8	2757.8	0.0	0.0	2639.6	2639.6	0.0	0.0	2544.7	2544.7	0.0	0.0	
	H' (H)	245 (330)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1160.7	1160.7	0.0	0.0	917.2	917.2	0.0	0.0	848.7	848.7	0.0	0.0	
	Qal	997.4	997.4	0.0	0.0	1154.5	1154.5	0.0	0.0	1178.3	1178.3	0.0	0.0	
	Qas	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	130.8	214.3	0.0	0.0	119.4	158.1	0.0	0.0	130.1	143.1	0.0	0.0	
	Ld1	130.0	115.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	47.9 (30.0)	85.4 (86.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (40.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2946.5	2946.5	0.0	0.0	2613.1	2613.1	0.0	0.0	2279.5	2279.5	0.0	0.0
	MI		56.7	-54.6	0.0	0.0	56.8	-54.8	0.0	0.0	57.4	-55.0	0.0	0.0
	Ns		1914.8	1914.8	0.0	0.0	1750.2	1750.2	0.0	0.0	1598.8	1598.8	0.0	0.0
	Ms		-474.0	528.1	0.0	0.0	-527.0	445.6	0.0	0.0	-528.0	374.2	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		39.7	39.7	0.0	0.0	39.8	39.8	0.0	0.0	40.1	40.1	0.0	0.0
	Qs		557.6	557.6	0.0	0.0	544.1	544.1	0.0	0.0	512.0	512.0	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9	107.9	107.9	77.9	77.9	
	j	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1	94.4	94.4	68.1	68.1	
配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	
	pt	0.31	0.31	0.26	0.26	0.31	0.31	0.26	0.26	0.31	0.31	0.26	0.26	
	pw	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35	0.94	0.94	0.35	0.35	
	曲げ	Mal	1542.8	1542.8	0.0	0.0	1530.6	1530.6	0.0	0.0	1520.2	1520.2	0.0	0.0
Mas		1884.0	1884.0	0.0	0.0	1817.3	1817.3	0.0	0.0	1755.5	1755.5	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	3090.9	3090.9	0.0	0.0	2863.3	2863.3	0.0	0.0	2621.0	2621.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	2103.2	2103.2	0.0	0.0	2018.4	2018.4	0.0	0.0	1939.6	1939.6	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	816.6	816.6	0.0	0.0	796.2	796.2	0.0	0.0	747.9	747.9	0.0	0.0	
	Qal	1174.1	1174.1	0.0	0.0	1175.3	1175.3	0.0	0.0	1172.9	1172.9	0.0	0.0	
	Qas	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0	1894.3	1894.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	136.7	139.1	0.0	0.0	139.3	135.1	0.0	0.0	139.4	131.6	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		47.9 (30.0)	47.9 (31.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (31.4)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (31.5)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1945.7	1945.7	0.0	0.0	1616.2	1616.2	0.0	0.0	1286.5	1286.5	0.0	0.0	
	MI	54.6	-54.5	0.0	0.0	55.1	-52.2	0.0	0.0	50.5	-51.7	0.0	0.0	
	Ns	1441.7	1441.7	0.0	0.0	1253.7	1978.6	0.0	0.0	1519.0	1519.0	0.0	0.0	
	Ms	-506.9	335.6	0.0	0.0	-433.7	-304.9	0.0	0.0	436.7	-353.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1			
	QI	39.0	39.0	0.0	0.0	38.3	38.3	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0	
	Qs	481.5	481.5	0.0	0.0	383.2	383.2	0.0	0.0	348.8	348.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	108.2	108.2	78.2	78.2	108.2	108.2	78.2	78.2	108.2	108.2	78.2	78.2	
	j	94.7	94.7	68.4	68.4	94.7	94.7	68.4	68.4	94.7	94.7	68.4	68.4	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	
	pt	0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	0.16	0.16	0.41	0.41	
	pw	0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1158.7	1158.7	0.0	0.0	1032.0	1032.0	0.0	0.0	901.9	901.9	0.0	0.0	
	Mas	1182.0	1182.0	0.0	0.0	1102.3	1412.9	0.0	0.0	1214.5	1214.5	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	624.5	848.4	0.0	0.0	624.5	624.5	0.0	0.0	487.2	624.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1841.6	1841.6	0.0	0.0	1604.8	1604.8	0.0	0.0	1366.8	1366.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	595.8	819.7	0.0	0.0	595.8	595.8	0.0	0.0	461.2	595.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	1326.1	1326.1	0.0	0.0	1226.2	1226.2	0.0	0.0	1119.0	1119.0	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	702.8	702.8	0.0	0.0	555.7	555.7	0.0	0.0	505.1	505.1	0.0	0.0	
	Qal	1192.3	1192.3	0.0	0.0	1174.9	1174.9	0.0	0.0	1178.9	1178.9	0.0	0.0	
	Qas	1498.0	1498.0	0.0	0.0	1498.0	1498.0	0.0	0.0	1498.0	1498.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	168.4	151.7	0.0	0.0	161.4	138.0	0.0	0.0	150.9	142.7	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	59.4 (60.2)	47.9 (43.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	52.5 (53.2)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (42.7)	47.9 (34.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		962.7	962.7	0.0	0.0	638.9	638.9	0.0	0.0	320.2	320.2	0.0	0.0
	MI		52.8	-49.1	0.0	0.0	36.5	-46.6	0.0	0.0	107.0	-56.9	0.0	0.0
	Ns		1105.6	1105.6	0.0	0.0	703.7	574.0	0.0	0.0	349.4	290.9	0.0	0.0
	Ms		565.1	-168.0	0.0	0.0	520.5	-98.2	0.0	0.0	365.6	-264.6	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	QI		36.4	36.4	0.0	0.0	29.7	29.7	0.0	0.0	58.6	58.6	0.0	0.0
	Qs		323.3	323.3	0.0	0.0	221.9	221.9	0.0	0.0	81.2	81.2	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	108.4	108.4	78.4	78.4	108.4	108.4	78.4	78.4	108.4	108.4	78.4	78.4	
	j	94.8	94.8	68.6	68.6	94.8	94.8	68.6	68.6	94.8	94.8	68.6	68.6	
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57	
	pt	0.12	0.12	0.44	0.44	0.12	0.12	0.44	0.44	0.12	0.12	0.44	0.44	
	pw	0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33	0.60	0.60	0.33	0.33	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	697.2	697.2	0.0	0.0	551.4	551.4	0.0	0.0	408.9	408.9	0.0	0.0	
	Mas	919.9	919.9	0.0	0.0	742.5	683.8	0.0	0.0	580.1	552.7	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	487.2	487.2	0.0	0.0	263.5	487.2	0.0	0.0	526.9	263.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1021.1	1021.1	0.0	0.0	801.9	801.9	0.0	0.0	604.3	604.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	461.2	461.2	0.0	0.0	239.5	461.2	0.0	0.0	479.1	239.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	865.7	865.7	0.0	0.0	730.0	730.0	0.0	0.0	571.2	571.2	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd	466.7	466.7	0.0	0.0	317.9	317.9	0.0	0.0	92.5	92.5	0.0	0.0	
	Qal	1171.6	1171.6	0.0	0.0	1119.3	1119.3	0.0	0.0	1020.0	1020.0	0.0	0.0	
	Qas	1500.3	1500.3	0.0	0.0	1500.3	1500.3	0.0	0.0	1500.3	1500.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	171.4	127.1	0.0	0.0	166.5	119.3	0.0	0.0	149.2	137.9	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		62.7 (63.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	57.8 (58.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	42.2 (40.8)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y3ﾌﾚ-ﾏX1軸 [1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾏX1軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾏX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(50)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	4369.5	4369.5	0.0	0.0	3988.7	3988.7	0.0	0.0	3619.5	3619.5	0.0	0.0
	MI	-82.2	99.4	0.0	0.0	-76.5	70.4	0.0	0.0	-76.9	73.2	0.0	0.0
	Ns	2012.8	2012.8	0.0	0.0	6072.3	1905.0	0.0	0.0	1825.6	1825.6	0.0	0.0
	Ms	-777.6	-2856.8	0.0	0.0	-265.3	-1520.8	0.0	0.0	452.0	-883.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-55.0	-55.0	0.0	0.0	-52.5	-52.5	0.0	0.0	-53.6	-53.6	0.0	0.0
	Qs	997.0	997.0	0.0	0.0	900.1	900.1	0.0	0.0	760.9	760.9	0.0	0.0
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d	122.6	122.6	77.6	77.6	122.6	122.6	77.6	77.6	122.6	122.6	77.6	77.6
	j	107.3	107.3	67.9	67.9	107.3	107.3	67.9	67.9	107.3	107.3	67.9	67.9
配筋	1	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	44.94	44.94	19.26	19.26	44.94	44.94	19.26	19.26	44.94	44.94	19.26	19.26
	pt	0.41	0.41	0.17	0.17	0.41	0.41	0.17	0.17	0.41	0.41	0.17	0.17
	pw	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31
	Mal	2145.8	2145.8	0.0	0.0	2149.3	2149.3	0.0	0.0	2153.0	2153.0	0.0	0.0
	Mas	2984.4	2984.4	0.0	0.0	4307.1	2934.3	0.0	0.0	2897.2	2897.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1058.2	6946.0	0.0	0.0	1058.2	1058.2	0.0	0.0	1058.2	1058.2	0.0	0.0
	cMy. 正	3247.1	3247.1	0.0	0.0	3184.0	3184.0	0.0	0.0	3137.2	3137.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1089.4	9584.7	0.0	0.0	1089.4	1089.4	0.0	0.0	1089.4	1089.4	0.0	0.0
	cMy. 負	5637.9	5637.9	0.0	0.0	5349.6	5349.6	0.0	0.0	5044.9	5044.9	0.0	0.0
	H' (H)	240 (330)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1468.0	1468.0	0.0	0.0	1323.9	1323.9	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0
	Qal	1253.9	1253.9	0.0	0.0	1417.0	1417.0	0.0	0.0	1429.7	1429.7	0.0	0.0
	Qas	2468.9	2468.9	0.0	0.0	2468.9	2468.9	0.0	0.0	2468.9	2468.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	154.1	246.2	0.0	0.0	133.4	189.8	0.0	0.0	147.1	164.3	0.0	0.0
	Ld1	125.0	115.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	62.8 (30.0)	102.1 (100.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.8 (30.0)	62.8 (54.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.8 (30.0)	62.8 (33.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		3250.5	3250.5	0.0	0.0	2881.6	2881.6	0.0	0.0	2514.3	2514.3	0.0	0.0
	MI		-77.6	73.0	0.0	0.0	-74.9	72.6	0.0	0.0	-75.2	73.9	0.0	0.0
	Ns		1751.4	1751.4	0.0	0.0	1667.8	1667.8	0.0	0.0	1519.2	1519.2	0.0	0.0
	Ms		605.5	-691.7	0.0	0.0	576.1	-564.2	0.0	0.0	576.5	-364.0	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-53.8	-53.8	0.0	0.0	-52.7	-52.7	0.0	0.0	-53.2	-53.2	0.0	0.0
	Qs		743.3	743.3	0.0	0.0	651.7	651.7	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d		122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9
	j		107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at			35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35
pt			0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
pw			0.94	0.94	0.31	0.31	0.94	0.94	0.31	0.31	0.94	0.94	0.31	0.31
曲げ		Mal	2004.7	2004.7	0.0	0.0	1992.3	1992.3	0.0	0.0	1984.6	1984.6	0.0	0.0
	Mas	2275.2	2275.2	0.0	0.0	2236.3	2236.3	0.0	0.0	2153.1	2153.1	0.0	0.0	
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正		1058.2	1058.2	0.0	0.0	819.7	1058.2	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0
	cMy. 正		2489.0	2489.0	0.0	0.0	2439.4	2439.4	0.0	0.0	2350.5	2350.5	0.0	0.0
	gMy. 負		1089.4	1089.4	0.0	0.0	848.4	1089.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0
	cMy. 負		4119.3	4119.3	0.0	0.0	3788.6	3788.6	0.0	0.0	3480.6	3480.6	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		1088.0	1088.0	0.0	0.0	951.2	951.2	0.0	0.0	813.4	813.4	0.0	0.0
	Qal		1428.7	1428.7	0.0	0.0	1440.6	1440.6	0.0	0.0	1445.7	1445.7	0.0	0.0
	Qas		2157.8	2157.8	0.0	0.0	2157.8	2157.8	0.0	0.0	2157.8	2157.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld		154.3	157.5	0.0	0.0	152.8	152.2	0.0	0.0	152.9	144.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
定着		La	47.9 (30.0)	47.9 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
			NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2147.0	2147.0	0.0	0.0	1779.7	1779.7	0.0	0.0	1412.5	1412.5	0.0	0.0	
	MI	-75.1	73.8	0.0	0.0	-76.3	74.1	0.0	0.0	-70.3	73.1	0.0	0.0	
	Ns	1357.2	1357.2	0.0	0.0	1189.9	2369.6	0.0	0.0	1812.0	1812.0	0.0	0.0	
	Ms	626.4	-326.6	0.0	0.0	528.2	365.3	0.0	0.0	-550.7	426.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2			
	QI	-53.2	-53.2	0.0	0.0	-53.7	-53.7	0.0	0.0	-50.8	-50.8	0.0	0.0	
	Qs	565.6	565.6	0.0	0.0	470.3	470.3	0.0	0.0	430.0	430.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d		123.2	123.2	78.2	78.2	123.2	123.2	78.2	78.2	123.2	123.2	78.2	78.2
配筋	j		107.8	107.8	68.4	68.4	107.8	107.8	68.4	68.4	107.8	107.8	68.4	68.4
	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56
	pt		0.14	0.14	0.37	0.37	0.14	0.14	0.37	0.37	0.14	0.14	0.37	0.37
	pw		0.60	0.60	0.29	0.29	0.60	0.60	0.29	0.29	0.60	0.60	0.29	0.29
曲げ	Mal	1415.5	1415.5	0.0	0.0	1255.7	1255.7	0.0	0.0	1091.7	1091.7	0.0	0.0	
	Mas	1310.9	1310.9	0.0	0.0	1229.2	1798.3	0.0	0.0	1528.4	1528.4	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	713.2	819.7	0.0	0.0	713.2	713.2	0.0	0.0	480.9	713.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1452.4	1452.4	0.0	0.0	1350.6	1350.6	0.0	0.0	1242.0	1242.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	741.7	848.4	0.0	0.0	741.7	741.7	0.0	0.0	568.3	741.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	2368.3	2368.3	0.0	0.0	2048.8	2048.8	0.0	0.0	1724.4	1724.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	821.8	821.8	0.0	0.0	678.6	678.6	0.0	0.0	619.6	619.6	0.0	0.0	
	Qal	1451.6	1451.6	0.0	0.0	1446.8	1446.8	0.0	0.0	1436.0	1436.0	0.0	0.0	
	Qas	1705.7	1705.7	0.0	0.0	1705.7	1705.7	0.0	0.0	1705.7	1705.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	189.9	163.9	0.0	0.0	181.7	154.6	0.0	0.0	170.5	159.9	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	65.8 (66.7)	47.9 (40.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	57.7 (58.5)	47.9 (31.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (47.3)	47.9 (36.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚ-ﾙX1軸 [10F-11F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾙX1軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾙX1軸 [12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		1052.5	1052.5	0.0	0.0	692.6	692.6	0.0	0.0	336.3	336.3	0.0	0.0
	MI		-72.3	70.1	0.0	0.0	-55.6	68.0	0.0	0.0	-151.6	80.6	0.0	0.0
	Ns		780.7	1324.3	0.0	0.0	534.4	534.4	0.0	0.0	404.7	267.9	0.0	0.0
	Ms		582.0	185.9	0.0	0.0	634.0	186.4	0.0	0.0	-545.7	347.6	0.0	0.0
	L. no		K1	K2			K1	K1			K2	K1		
	QI		-50.9	-50.9	0.0	0.0	-44.1	-44.1	0.0	0.0	-82.9	-82.9	0.0	0.0
	Qs		400.9	400.9	0.0	0.0	303.8	303.8	0.0	0.0	140.7	140.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	
	d	123.4	123.4	78.4	78.4	123.4	123.4	78.4	78.4	123.4	123.4	78.4	78.4	
配筋	j	107.9	107.9	68.6	68.6	107.9	107.9	68.6	68.6	107.9	107.9	68.6	68.6	
	1	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57	
	pt	0.11	0.11	0.39	0.39	0.11	0.11	0.39	0.39	0.11	0.11	0.39	0.39	
	pw	0.60	0.60	0.29	0.29	0.60	0.60	0.29	0.29	0.60	0.60	0.29	0.29	
	曲げ	Mal	842.3	842.3	0.0	0.0	657.0	657.0	0.0	0.0	475.8	475.8	0.0	0.0
Mas		888.0	1159.1	0.0	0.0	760.8	760.8	0.0	0.0	692.6	619.5	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	480.9	480.9	0.0	0.0	376.0	480.9	0.0	0.0	751.9	376.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	955.7	955.7	0.0	0.0	800.9	800.9	0.0	0.0	631.2	631.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	568.3	568.3	0.0	0.0	402.2	568.3	0.0	0.0	804.4	402.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1290.3	1290.3	0.0	0.0	999.4	999.4	0.0	0.0	718.6	718.6	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	575.9	575.9	0.0	0.0	433.6	433.6	0.0	0.0	169.6	169.6	0.0	0.0	
	Qal	1449.4	1449.4	0.0	0.0	1387.5	1387.5	0.0	0.0	1256.8	1256.8	0.0	0.0	
	Qas	1707.9	1707.9	0.0	0.0	1707.9	1707.9	0.0	0.0	1707.9	1707.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	194.6	141.6	0.0	0.0	196.4	141.6	0.0	0.0	176.9	157.4	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	70.9 (71.2)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	72.7 (73.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	53.2 (53.5)	42.2 (34.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(50)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	7024.1	7024.1	0.0	0.0	6398.2	6398.2	0.0	0.0	5786.4	5786.4	0.0	0.0	
	MI	7.3	-26.1	0.0	0.0	1.0	2.4	0.0	0.0	1.9	-2.3	0.0	0.0	
	Ns	7252.3	6795.9	0.0	0.0	6203.5	6203.5	0.0	0.0	5625.4	5625.4	0.0	0.0	
	Ms	360.9	-4002.8	0.0	0.0	712.9	-2320.1	0.0	0.0	1249.0	-1663.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	10.1	10.1	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	1519.7	1519.7	0.0	0.0	1445.4	1445.4	0.0	0.0	1386.6	1386.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	
	d	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	92.9	92.9	
	j	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	81.3	81.3	
	配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	
pt		0.31	0.31	0.19	0.19	0.31	0.31	0.19	0.19	0.31	0.31	0.19	0.19	
pw		1.19	1.19	0.31	0.31	1.19	1.19	0.31	0.31	1.19	1.19	0.31	0.31	
曲げ		Mal	2266.4	2266.4	0.0	0.0	2326.9	2326.9	0.0	0.0	2359.6	2359.6	0.0	0.0
	Mas	4662.7	4645.6	0.0	0.0	4435.6	4435.6	0.0	0.0	4196.1	4196.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2147.6	15059.2	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	5376.7	5376.7	0.0	0.0	5098.6	5098.6	0.0	0.0	4817.8	4817.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2147.6	14485.7	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	5584.3	5584.3	0.0	0.0	5282.5	5282.5	0.0	0.0	4975.3	4975.3	0.0	0.0	
	H' (H)	240 (330)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	2274.5	2274.5	0.0	0.0	2167.9	2167.9	0.0	0.0	2079.2	2079.2	0.0	0.0	
	Qal	1178.9	1178.9	0.0	0.0	913.8	913.8	0.0	0.0	1625.6	1625.6	0.0	0.0	
	Qas	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	135.6	264.0	0.0	0.0	148.0	204.9	0.0	0.0	166.9	181.5	0.0	0.0	
	Ld1	125.0	115.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	47.9 (30.0)	127.5 (129.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	74.1 (75.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.3)	53.0 (53.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [6F-7F/壁_]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	5174.2	5174.2	0.0	0.0	4575.1	4575.1	0.0	0.0	3979.5	3979.5	0.0	0.0
	MI	1.6	-1.4	0.0	0.0	1.3	-1.5	0.0	0.0	1.3	-1.2	0.0	0.0
	Ns	5047.3	5047.3	0.0	0.0	4467.2	4467.2	0.0	0.0	3884.2	3884.2	0.0	0.0
	Ms	1350.2	-1350.6	0.0	0.0	1195.5	-1301.8	0.0	0.0	1254.3	-988.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
	Qs	1285.7	1285.7	0.0	0.0	1161.3	1161.3	0.0	0.0	1042.9	1042.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9
	j	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1
	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28
	pt	0.32	0.32	0.18	0.18	0.32	0.32	0.18	0.18	0.32	0.32	0.18	0.18
	pw	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	2006.3	2006.3	0.0	0.0	2025.9	2025.9	0.0	0.0	2022.0	2022.0	0.0	0.0
	Mas	3716.1	3716.1	0.0	0.0	3473.7	3473.7	0.0	0.0	3225.8	3225.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4265.2	4265.2	0.0	0.0	3978.3	3978.3	0.0	0.0	3678.9	3678.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4387.2	4387.2	0.0	0.0	4086.3	4086.3	0.0	0.0	3778.1	3778.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1928.0	1928.0	0.0	0.0	1741.4	1741.4	0.0	0.0	1563.8	1563.8	0.0	0.0
	Qal	1398.7	1398.7	0.0	0.0	1407.4	1407.4	0.0	0.0	1429.8	1429.8	0.0	0.0
	Qas	2473.3	2473.3	0.0	0.0	2473.3	2473.3	0.0	0.0	2473.3	2473.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	178.6	178.6	0.0	0.0	172.2	176.6	0.0	0.0	174.7	163.7	0.0	0.0
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	49.1 (49.8)	49.2 (49.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (44.1)	47.9 (48.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (46.3)	47.9 (36.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3384.3	3384.3	0.0	0.0	2801.9	2801.9	0.0	0.0	2219.5	2219.5	0.0	0.0	
	MI	1.1	-1.1	0.0	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.7	-1.0	0.0	0.0	
	Ns	3304.7	3304.7	0.0	0.0	2734.2	2734.2	0.0	0.0	2166.8	2166.8	0.0	0.0	
	Ms	1152.6	-861.9	0.0	0.0	1063.7	-836.0	0.0	0.0	809.4	-834.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	
	Qs	936.8	936.8	0.0	0.0	883.3	883.3	0.0	0.0	747.0	747.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	
	d	122.9	122.9	62.9	62.9	122.9	122.9	62.9	62.9	122.9	122.9	62.9	62.9	
配筋	j	107.5	107.5	55.0	55.0	107.5	107.5	55.0	55.0	107.5	107.5	55.0	55.0	
	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	
	pt	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	
	pw	1.14	1.14	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1479.9	1479.9	0.0	0.0	1435.1	1435.1	0.0	0.0	1366.0	1366.0	0.0	0.0	
	Mas	2169.3	2169.3	0.0	0.0	1925.5	1925.5	0.0	0.0	1676.3	1676.3	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1380.7	1668.1	0.0	0.0	1380.7	1380.7	0.0	0.0	1110.4	1380.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2531.7	2531.7	0.0	0.0	2229.2	2229.2	0.0	0.0	1915.6	1915.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1561.6	1668.1	0.0	0.0	1561.6	1561.6	0.0	0.0	1049.2	1561.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	2613.8	2613.8	0.0	0.0	2302.2	2302.2	0.0	0.0	1974.7	1974.7	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	1404.8	1404.8	0.0	0.0	1324.6	1324.6	0.0	0.0	1120.3	1120.3	0.0	0.0	
	Qal	1189.4	1189.4	0.0	0.0	1185.2	1185.2	0.0	0.0	1090.6	1090.6	0.0	0.0	
	Qas	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	222.1	197.1	0.0	0.0	214.5	194.9	0.0	0.0	192.6	194.7	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	97.9 (99.3)	73.2 (74.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	90.4 (91.6)	71.0 (72.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	68.7 (69.7)	70.9 (71.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1654.0	1654.0	0.0	0.0	1096.2	1096.2	0.0	0.0	546.6	546.6	0.0	0.0	
	MI	0.7	-0.6	0.0	0.0	-0.2	-0.5	0.0	0.0	3.5	-0.7	0.0	0.0	
	Ns	1617.5	1617.5	0.0	0.0	1072.9	1072.9	0.0	0.0	538.6	538.6	0.0	0.0	
	Ms	842.1	-439.1	0.0	0.0	736.0	-294.9	0.0	0.0	712.2	-89.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	582.2	582.2	0.0	0.0	468.5	468.5	0.0	0.0	363.9	363.9	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	
	d	123.4	123.4	53.4	53.4	123.4	123.4	53.4	53.4	123.4	123.4	53.4	53.4	
	j	107.9	107.9	46.7	46.7	107.9	107.9	46.7	46.7	107.9	107.9	46.7	46.7	
配筋	主筋	1	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	15.48	15.48	27.09	27.09	15.48	15.48	27.09	27.09	15.48	15.48	27.09	27.09	
	pt	0.20	0.20	0.35	0.35	0.20	0.20	0.35	0.35	0.20	0.20	0.35	0.35	
	pw	0.85	0.85	0.29	0.29	0.85	0.85	0.29	0.29	0.85	0.85	0.29	0.29	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1171.5	1171.5	0.0	0.0	927.6	927.6	0.0	0.0	665.2	665.2	0.0	0.0	
	Mas	1424.7	1424.7	0.0	0.0	1161.8	1161.8	0.0	0.0	899.6	899.6	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1110.4	1110.4	0.0	0.0	778.1	1110.4	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1601.8	1601.8	0.0	0.0	1281.7	1281.7	0.0	0.0	954.3	954.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1049.2	1049.2	0.0	0.0	778.1	1049.2	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1643.6	1643.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	964.4	964.4	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	873.1	873.1	0.0	0.0	702.7	702.7	0.0	0.0	545.1	545.1	0.0	0.0	
	Qal	962.5	962.5	0.0	0.0	550.5	550.5	0.0	0.0	763.6	763.6	0.0	0.0	
	Qas	1443.5	1443.5	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	185.3	155.6	0.0	0.0	177.5	145.0	0.0	0.0	175.7	129.9	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	61.6 (61.9)	42.2 (32.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	53.9 (54.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	52.1 (52.4)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾟﾚｰﾒX3軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(50)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	7010.9	7010.9	0.0	0.0	6386.6	6386.6	0.0	0.0	5776.2	5776.2	0.0	0.0	
	MI	-1.0	5.0	0.0	0.0	0.1	-1.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	
	Ns	6949.4	7072.4	0.0	0.0	6336.0	6336.0	0.0	0.0	5736.6	5736.6	0.0	0.0	
	Ms	-385.2	3642.0	0.0	0.0	718.3	-2388.7	0.0	0.0	1257.0	-1659.6	0.0	0.0	
	L.no	K1	K2			K1	K1			K1	K1			
	QI	-1.8	-1.8	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1357.1	1357.1	0.0	0.0	1479.4	1479.4	0.0	0.0	1389.1	1389.1	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	
	d	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	92.9	92.9	
	j	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	81.3	81.3	
	配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
		at	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35
pt		0.31	0.31	0.19	0.19	0.31	0.31	0.19	0.19	0.31	0.31	0.19	0.19	
曲げ	pw	1.19	1.19	0.31	0.31	1.19	1.19	0.31	0.31	1.19	1.19	0.31	0.31	
	Mal	2268.0	2268.0	0.0	0.0	2327.7	2327.7	0.0	0.0	2359.9	2359.9	0.0	0.0	
	Mas	4651.1	4655.8	0.0	0.0	4490.0	4490.0	0.0	0.0	4242.4	4242.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2147.6	13014.2	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	5447.2	5447.2	0.0	0.0	5161.7	5161.7	0.0	0.0	4872.6	4872.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	2147.6	13014.2	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	5503.2	5503.2	0.0	0.0	5209.5	5209.5	0.0	0.0	4911.3	4911.3	0.0	0.0	
	H' (H)	240 (330)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	2034.8	2034.8	0.0	0.0	2218.9	2218.9	0.0	0.0	2083.6	2083.6	0.0	0.0	
	Qal	1125.4	1125.4	0.0	0.0	1206.5	1206.5	0.0	0.0	1330.1	1330.1	0.0	0.0	
	Qas	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	136.4	251.3	0.0	0.0	148.2	207.1	0.0	0.0	167.2	181.4	0.0	0.0	
	Ld1	125.0	115.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	47.9 (30.0)	116.0 (117.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	76.1 (77.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.6)	52.9 (53.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				
部材位置		Y37レ-ΔX3軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	5165.4	5165.4	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	5135.8	5135.8	0.0	0.0	
	Ms	1359.2	-1359.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1294.8	1294.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	
	d	122.9	122.9	77.9	77.9	
	j	107.5	107.5	68.1	68.1	
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		35.49	35.49	20.28	20.28
	pt		0.32	0.32	0.18	0.18
pw		1.17	1.17	0.31	0.31	
曲げ	Mal	2006.7	2006.7	0.0	0.0	
	Mas	3752.7	3752.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
せん断	gMy. 正	2147.6	2147.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	4308.0	4308.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2147.6	2147.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	4336.6	4336.6	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		
	Qd	1942.2	1942.2	0.0	0.0	
	Qal	1077.7	1077.7	0.0	0.0	
	Qas	2473.3	2473.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
付着	Ld	179.0	179.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			
定着 La		49.5 (50.2)	49.5 (50.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾟﾚｰﾒX3軸〔5F-6F/壁〕				Y3ﾌﾟﾚｰﾒX3軸〔6F-7F/壁〕				Y3ﾌﾟﾚｰﾒX3軸〔7F-8F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4567.8	4567.8	0.0	0.0	3973.3	3973.3	0.0	0.0	3379.2	3379.2	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	4544.0	4544.0	0.0	0.0	3952.2	3952.2	0.0	0.0	3361.0	3361.0	0.0	0.0	
	Ms	1210.1	-1312.1	0.0	0.0	1271.5	-1004.6	0.0	0.0	1168.2	-876.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1173.2	1173.2	0.0	0.0	1058.7	1058.7	0.0	0.0	951.2	951.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	70.0	70.0	
	d	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	62.9	62.9	
	j	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	55.0	55.0	
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	7-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
		at	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	15.21	15.21	35.49	35.49
曲げ		pt	0.32	0.32	0.18	0.18	0.32	0.32	0.18	0.18	0.17	0.17	0.39	0.39
	pw	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	
	Mal	2026.0	2026.0	0.0	0.0	2021.9	2021.9	0.0	0.0	1479.7	1479.7	0.0	0.0	
	Mas	3506.0	3506.0	0.0	0.0	3254.9	3254.9	0.0	0.0	2193.0	2193.0	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1487.4	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	4016.9	4016.9	0.0	0.0	3714.4	3714.4	0.0	0.0	2560.8	2560.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1487.4	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	4040.8	4040.8	0.0	0.0	3736.4	3736.4	0.0	0.0	2579.6	2579.6	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1759.8	1759.8	0.0	0.0	1588.0	1588.0	0.0	0.0	1426.8	1426.8	0.0	0.0	
	Qal	1313.6	1313.6	0.0	0.0	1375.4	1375.4	0.0	0.0	1182.9	1182.9	0.0	0.0	
	Qas	2473.3	2473.3	0.0	0.0	2473.3	2473.3	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	172.8	177.1	0.0	0.0	175.4	164.4	0.0	0.0	223.5	198.4	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	47.9 (44.7)	47.9 (48.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (46.9)	47.9 (37.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	99.2 (100.6)	74.5 (75.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2797.8	2797.8	0.0	0.0	2216.3	2216.3	0.0	0.0	1651.4	1651.4	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2782.4	2782.4	0.0	0.0	2204.4	2204.4	0.0	0.0	1642.9	1642.9	0.0	0.0	
	Ms	1081.9	-852.6	0.0	0.0	827.4	-853.3	0.0	0.0	857.8	-455.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	899.8	899.8	0.0	0.0	764.0	764.0	0.0	0.0	596.8	596.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	60.0	60.0	
	d	122.9	122.9	62.9	62.9	122.9	122.9	62.9	62.9	123.4	123.4	53.4	53.4	
	j	107.5	107.5	55.0	55.0	107.5	107.5	55.0	55.0	107.9	107.9	46.7	46.7	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	4-D22	4-D22	7-D22
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.48	15.48	27.09	27.09	
pt		0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.20	0.20	0.35	0.35	
pw		1.14	1.14	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	0.85	0.85	0.29	0.29	
曲げ		Mal	1434.6	1434.6	0.0	0.0	1365.6	1365.6	0.0	0.0	1170.4	1170.4	0.0	0.0
		Mas	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1693.1	1693.1	0.0	0.0	1436.2	1436.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2255.3	2255.3	0.0	0.0	1936.8	1936.8	0.0	0.0	1616.4	1616.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2271.8	2271.8	0.0	0.0	1950.1	1950.1	0.0	0.0	1626.1	1626.1	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	1349.7	1349.7	0.0	0.0	1145.9	1145.9	0.0	0.0	895.3	895.3	0.0	0.0	
	Qal	1163.3	1163.3	0.0	0.0	967.6	967.6	0.0	0.0	837.1	837.1	0.0	0.0	
	Qas	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	216.0	196.3	0.0	0.0	194.1	196.4	0.0	0.0	186.4	156.8	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	91.9 (93.2)	72.4 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.3 (71.3)	72.5 (73.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.7 (63.1)	42.2 (33.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(40)	(50)	(0)	(0)
応力	NI	1094.2	1094.2	0.0	0.0	544.9	544.9	0.0	0.0	7010.9	7010.9	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	-5.0	0.0	0.0
	Ns	1088.6	1088.6	0.0	0.0	543.0	543.0	0.0	0.0	6949.4	7072.4	0.0	0.0
	Ms	752.9	-311.7	0.0	0.0	734.1	-107.9	0.0	0.0	385.2	-3642.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
	Qs	483.9	483.9	0.0	0.0	382.9	382.9	0.0	0.0	1357.1	1357.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d	123.4	123.4	53.4	53.4	123.4	123.4	53.4	53.4	122.9	122.9	92.9	92.9
	j	107.9	107.9	46.7	46.7	107.9	107.9	46.7	46.7	107.5	107.5	81.3	81.3
	1	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	15.48	15.48	27.09	27.09	15.48	15.48	27.09	27.09	40.56	40.56	25.35	25.35
	pt	0.20	0.20	0.35	0.35	0.20	0.20	0.35	0.35	0.31	0.31	0.19	0.19
	pw	0.85	0.85	0.29	0.29	0.85	0.85	0.29	0.29	1.19	1.19	0.31	0.31
	Mal	926.7	926.7	0.0	0.0	664.3	664.3	0.0	0.0	2268.0	2268.0	0.0	0.0
曲げ	Mas	1169.4	1169.4	0.0	0.0	901.9	901.9	0.0	0.0	4651.1	4655.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	778.1	1110.4	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	2147.6	13014.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1291.1	1291.1	0.0	0.0	957.1	957.1	0.0	0.0	5503.2	5503.2	0.0	0.0
	gMy. 負	778.1	1110.4	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	2147.6	13014.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1297.8	1297.8	0.0	0.0	959.5	959.5	0.0	0.0	5447.2	5447.2	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		240 (330)		0 (0)	
	Qd	725.9	725.9	0.0	0.0	574.3	574.3	0.0	0.0	2034.8	2034.8	0.0	0.0
せん断	Qal	550.5	550.5	0.0	0.0	712.1	712.1	0.0	0.0	1125.4	1125.4	0.0	0.0
	Qas	1443.5	1443.5	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	178.7	146.3	0.0	0.0	177.4	131.3	0.0	0.0	136.4	251.3	0.0	0.0
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	125.0	115.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着	La	55.1 (55.4)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	53.7 (54.0)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	116.0 (117.6)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	6386.6	6386.6	0.0	0.0	5776.2	5776.2	0.0	0.0	5165.4	5165.4	0.0	0.0
	MI	-0.1	1.0	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	6336.0	6336.0	0.0	0.0	5736.6	5736.6	0.0	0.0	5135.8	5135.8	0.0	0.0
	Ms	-718.3	2388.7	0.0	0.0	-1257.0	1659.6	0.0	0.0	-1359.2	1359.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1479.4	1479.4	0.0	0.0	1389.1	1389.1	0.0	0.0	1294.8	1294.8	0.0	0.0
L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	77.9	77.9
	j	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	68.1	68.1
配筋	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	35.49	35.49	20.28	20.28
	pt	0.31	0.31	0.19	0.19	0.31	0.31	0.19	0.19	0.32	0.32	0.18	0.18
	pw	1.19	1.19	0.31	0.31	1.19	1.19	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31
	Mal	2327.7	2327.7	0.0	0.0	2359.9	2359.9	0.0	0.0	2006.7	2006.7	0.0	0.0
	Mas	4490.0	4490.0	0.0	0.0	4242.4	4242.4	0.0	0.0	3752.7	3752.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0
	cMy. 正	5209.5	5209.5	0.0	0.0	4911.3	4911.3	0.0	0.0	4336.6	4336.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0
	cMy. 負	5161.7	5161.7	0.0	0.0	4872.6	4872.6	0.0	0.0	4308.0	4308.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	2218.9	2218.9	0.0	0.0	2083.6	2083.6	0.0	0.0	1942.2	1942.2	0.0	0.0
	Qal	1206.5	1206.5	0.0	0.0	1330.1	1330.1	0.0	0.0	1077.7	1077.7	0.0	0.0
	Qas	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2473.3	2473.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	148.2	207.1	0.0	0.0	167.2	181.4	0.0	0.0	179.0	179.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	47.9 (30.0)	76.1 (77.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.6)	52.9 (53.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	49.5 (50.2)	49.5 (50.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔7F-8F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4567.8	4567.8	0.0	0.0	3973.3	3973.3	0.0	0.0	3379.2	3379.2	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	4544.0	4544.0	0.0	0.0	3952.2	3952.2	0.0	0.0	3361.0	3361.0	0.0	0.0	
	Ms	-1210.1	1312.1	0.0	0.0	-1271.5	1004.6	0.0	0.0	-1168.2	876.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1173.2	1173.2	0.0	0.0	1058.7	1058.7	0.0	0.0	951.2	951.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	70.0	70.0	
	d	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	62.9	62.9	
	j	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	55.0	55.0	
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	7-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
		at	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	15.21	15.21	35.49	35.49
pt		0.32	0.32	0.18	0.18	0.32	0.32	0.18	0.18	0.17	0.17	0.39	0.39	
曲げ	pw	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	
	Mal	2026.0	2026.0	0.0	0.0	2021.9	2021.9	0.0	0.0	1479.7	1479.7	0.0	0.0	
	Mas	3506.0	3506.0	0.0	0.0	3254.9	3254.9	0.0	0.0	2193.0	2193.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1487.4	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	4040.8	4040.8	0.0	0.0	3736.4	3736.4	0.0	0.0	2579.6	2579.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1487.4	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	4016.9	4016.9	0.0	0.0	3714.4	3714.4	0.0	0.0	2560.8	2560.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1759.8	1759.8	0.0	0.0	1588.0	1588.0	0.0	0.0	1426.8	1426.8	0.0	0.0	
	Qal	1313.6	1313.6	0.0	0.0	1375.4	1375.4	0.0	0.0	1182.9	1182.9	0.0	0.0	
	Qas	2473.3	2473.3	0.0	0.0	2473.3	2473.3	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	172.8	177.1	0.0	0.0	175.4	164.4	0.0	0.0	223.5	198.4	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
定着	La	47.9	47.9	0.0	0.0	47.9	47.9	0.0	0.0	99.2	74.5	0.0	0.0	
		(44.7)	(48.4)	(0.0)	(0.0)	(46.9)	(37.1)	(0.0)	(0.0)	(100.6)	(75.5)	(0.0)	(0.0)	
		NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑX4軸 [8F-9F/壁]				Y37ﾌﾚｰﾑX4軸 [9F-10F/壁]				Y37ﾌﾚｰﾑX4軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2797.8	2797.8	0.0	0.0	2216.3	2216.3	0.0	0.0	1651.4	1651.4	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	2782.4	2782.4	0.0	0.0	2204.4	2204.4	0.0	0.0	1642.9	1642.9	0.0	0.0	
	Ms	-1081.9	852.6	0.0	0.0	-827.4	853.3	0.0	0.0	-857.8	455.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	899.8	899.8	0.0	0.0	764.0	764.0	0.0	0.0	596.8	596.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	60.0	60.0	
	d	122.9	122.9	62.9	62.9	122.9	122.9	62.9	62.9	123.4	123.4	53.4	53.4	
配筋	j	107.5	107.5	55.0	55.0	107.5	107.5	55.0	55.0	107.9	107.9	46.7	46.7	
	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.48	15.48	27.09	27.09	
	pt	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.20	0.20	0.35	0.35	
	pw	1.14	1.14	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	0.85	0.85	0.29	0.29	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1434.6	1434.6	0.0	0.0	1365.6	1365.6	0.0	0.0	1170.4	1170.4	0.0	0.0	
	Mas	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1693.1	1693.1	0.0	0.0	1436.2	1436.2	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2271.8	2271.8	0.0	0.0	1950.1	1950.1	0.0	0.0	1626.1	1626.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1487.4	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2255.3	2255.3	0.0	0.0	1936.8	1936.8	0.0	0.0	1616.4	1616.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215(280)		0(0)		220(283)		0(0)		220(280)		0(0)		
	Qd	1349.7	1349.7	0.0	0.0	1145.9	1145.9	0.0	0.0	895.3	895.3	0.0	0.0	
	Qal	1163.3	1163.3	0.0	0.0	967.6	967.6	0.0	0.0	837.1	837.1	0.0	0.0	
	Qas	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	216.0	196.3	0.0	0.0	194.1	196.4	0.0	0.0	186.4	156.8	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	91.9 (93.2)	72.4 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.3 (71.3)	72.5 (73.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.7 (63.1)	42.2 (33.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(40)	(50)	(0)	(0)
応力	NI		1094.2	1094.2	0.0	0.0	544.9	544.9	0.0	0.0	7024.1	7024.1	0.0	0.0
	MI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-7.3	26.1	0.0	0.0
	Ns		1088.6	1088.6	0.0	0.0	543.0	543.0	0.0	0.0	7252.3	6795.9	0.0	0.0
	Ms		-752.9	311.7	0.0	0.0	-734.1	107.9	0.0	0.0	-360.9	4002.8	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-10.1	-10.1	0.0	0.0
	Qs		483.9	483.9	0.0	0.0	382.9	382.9	0.0	0.0	1519.7	1519.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		123.4	123.4	53.4	53.4	123.4	123.4	53.4	53.4	122.9	122.9	92.9	92.9
	j		107.9	107.9	46.7	46.7	107.9	107.9	46.7	46.7	107.5	107.5	81.3	81.3
	配筋	主筋	1	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	8-D25	8-D25	5-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at			15.48	15.48	27.09	27.09	15.48	15.48	27.09	27.09	40.56	40.56	25.35	25.35
pt			0.20	0.20	0.35	0.35	0.20	0.20	0.35	0.35	0.31	0.31	0.19	0.19
曲げ	pw		0.85	0.85	0.29	0.29	0.85	0.85	0.29	0.29	1.19	1.19	0.31	0.31
	Mal		926.7	926.7	0.0	0.0	664.3	664.3	0.0	0.0	2266.4	2266.4	0.0	0.0
	Mas		1169.4	1169.4	0.0	0.0	901.9	901.9	0.0	0.0	4662.7	4645.6	0.0	0.0
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正		778.1	1110.4	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	2147.6	14485.7	0.0	0.0
	cMy. 正		1297.8	1297.8	0.0	0.0	959.5	959.5	0.0	0.0	5584.3	5584.3	0.0	0.0
	gMy. 負		778.1	1110.4	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	2147.6	15059.2	0.0	0.0
	cMy. 負		1291.1	1291.1	0.0	0.0	957.1	957.1	0.0	0.0	5376.7	5376.7	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		240 (330)		0 (0)	
	Qd		725.9	725.9	0.0	0.0	574.3	574.3	0.0	0.0	2274.5	2274.5	0.0	0.0
	Qal		550.5	550.5	0.0	0.0	712.1	712.1	0.0	0.0	1178.9	1178.9	0.0	0.0
	Qas		1443.5	1443.5	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0
付着	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld		178.7	146.3	0.0	0.0	177.4	131.3	0.0	0.0	135.6	264.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	125.0	115.0	0.0	0.0
定着		La	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
			55.1 (55.4)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	53.7 (54.0)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	127.5 (129.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	6398.2	6398.2	0.0	0.0	5786.4	5786.4	0.0	0.0	5174.2	5174.2	0.0	0.0
	MI	-1.0	-2.4	0.0	0.0	-1.9	2.3	0.0	0.0	-1.6	1.4	0.0	0.0
	Ns	6203.5	6203.5	0.0	0.0	5625.4	5625.4	0.0	0.0	5047.3	5047.3	0.0	0.0
	Ms	-712.9	2320.1	0.0	0.0	-1249.0	1663.9	0.0	0.0	-1350.2	1350.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs	1445.4	1445.4	0.0	0.0	1386.6	1386.6	0.0	0.0	1285.7	1285.7	0.0	0.0
L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	92.9	92.9	122.9	122.9	77.9	77.9
	j	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	81.3	81.3	107.5	107.5	68.1	68.1
配筋	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	35.49	35.49	20.28	20.28
	pt	0.31	0.31	0.19	0.19	0.31	0.31	0.19	0.19	0.32	0.32	0.18	0.18
	pw	1.19	1.19	0.31	0.31	1.19	1.19	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31
	Mal	2326.9	2326.9	0.0	0.0	2359.6	2359.6	0.0	0.0	2006.3	2006.3	0.0	0.0
	Mas	4435.6	4435.6	0.0	0.0	4196.1	4196.1	0.0	0.0	3716.1	3716.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0
	cMy. 正	5282.5	5282.5	0.0	0.0	4975.3	4975.3	0.0	0.0	4387.2	4387.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0
	cMy. 負	5098.6	5098.6	0.0	0.0	4817.8	4817.8	0.0	0.0	4265.2	4265.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	2167.9	2167.9	0.0	0.0	2079.2	2079.2	0.0	0.0	1928.0	1928.0	0.0	0.0
	Qal	913.8	913.8	0.0	0.0	1625.6	1625.6	0.0	0.0	1398.7	1398.7	0.0	0.0
	Qas	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2946.9	2946.9	0.0	0.0	2473.3	2473.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	148.0	204.9	0.0	0.0	166.9	181.5	0.0	0.0	178.6	178.6	0.0	0.0
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	47.9 (30.0)	74.1 (75.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (40.3)	53.0 (53.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	49.1 (49.8)	49.2 (49.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4575.1	4575.1	0.0	0.0	3979.5	3979.5	0.0	0.0	3384.3	3384.3	0.0	0.0	
	MI	-1.3	1.5	0.0	0.0	-1.3	1.2	0.0	0.0	-1.1	1.1	0.0	0.0	
	Ns	4467.2	4467.2	0.0	0.0	3884.2	3884.2	0.0	0.0	3304.7	3304.7	0.0	0.0	
	Ms	-1195.5	1301.8	0.0	0.0	-1254.3	988.4	0.0	0.0	-1152.6	861.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	
	Qs	1161.3	1161.3	0.0	0.0	1042.9	1042.9	0.0	0.0	936.8	936.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	70.0	70.0	
	d	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	62.9	62.9	
	j	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	55.0	55.0	
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	7-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
		at	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	15.21	15.21	35.49	35.49
曲げ		pt	0.32	0.32	0.18	0.18	0.32	0.32	0.18	0.18	0.17	0.17	0.39	0.39
	pw	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	
	Mal	2025.9	2025.9	0.0	0.0	2022.0	2022.0	0.0	0.0	1479.9	1479.9	0.0	0.0	
	Mas	3473.7	3473.7	0.0	0.0	3225.8	3225.8	0.0	0.0	2169.3	2169.3	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1561.6	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	4086.3	4086.3	0.0	0.0	3778.1	3778.1	0.0	0.0	2613.8	2613.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1380.7	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3978.3	3978.3	0.0	0.0	3678.9	3678.9	0.0	0.0	2531.7	2531.7	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1741.4	1741.4	0.0	0.0	1563.8	1563.8	0.0	0.0	1404.8	1404.8	0.0	0.0	
	Qal	1407.4	1407.4	0.0	0.0	1429.8	1429.8	0.0	0.0	1189.4	1189.4	0.0	0.0	
	Qas	2473.3	2473.3	0.0	0.0	2473.3	2473.3	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	172.2	176.6	0.0	0.0	174.7	163.7	0.0	0.0	222.1	197.1	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	47.9 (44.1)	47.9 (48.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (46.3)	47.9 (36.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	97.9 (99.3)	73.2 (74.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2801.9	2801.9	0.0	0.0	2219.5	2219.5	0.0	0.0	1654.0	1654.0	0.0	0.0	
	MI	-1.1	1.1	0.0	0.0	-0.7	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.6	0.0	0.0	
	Ns	2734.2	2734.2	0.0	0.0	2166.8	2166.8	0.0	0.0	1617.5	1617.5	0.0	0.0	
	Ms	-1063.7	836.0	0.0	0.0	-809.4	834.5	0.0	0.0	-842.1	439.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	
	Qs	883.3	883.3	0.0	0.0	747.0	747.0	0.0	0.0	582.2	582.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	70.0	70.0	130.0	130.0	60.0	60.0	
	d	122.9	122.9	62.9	62.9	122.9	122.9	62.9	62.9	123.4	123.4	53.4	53.4	
配筋	j	107.5	107.5	55.0	55.0	107.5	107.5	55.0	55.0	107.9	107.9	46.7	46.7	
	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.48	15.48	27.09	27.09	
	pt	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.20	0.20	0.35	0.35	
	pw	1.14	1.14	0.31	0.31	1.14	1.14	0.31	0.31	0.85	0.85	0.29	0.29	
	曲げ	Mal	1435.1	1435.1	0.0	0.0	1366.0	1366.0	0.0	0.0	1171.5	1171.5	0.0	0.0
Mas		1925.5	1925.5	0.0	0.0	1676.3	1676.3	0.0	0.0	1424.7	1424.7	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1561.6	1561.6	0.0	0.0	1049.2	1561.6	0.0	0.0	1049.2	1049.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2302.2	2302.2	0.0	0.0	1974.7	1974.7	0.0	0.0	1643.6	1643.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1380.7	1380.7	0.0	0.0	1110.4	1380.7	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2229.2	2229.2	0.0	0.0	1915.6	1915.6	0.0	0.0	1601.8	1601.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	1324.6	1324.6	0.0	0.0	1120.3	1120.3	0.0	0.0	873.1	873.1	0.0	0.0	
	Qal	1185.2	1185.2	0.0	0.0	1090.6	1090.6	0.0	0.0	962.5	962.5	0.0	0.0	
	Qas	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1999.7	1999.7	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	214.5	194.9	0.0	0.0	192.6	194.7	0.0	0.0	185.3	155.6	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	90.4	71.0	0.0	0.0	68.7	70.9	0.0	0.0	61.6	42.2	0.0	0.0	
		(91.6)	(72.0)	(0.0)	(0.0)	(69.7)	(71.9)	(0.0)	(0.0)	(61.9)	(32.3)	(0.0)	(0.0)	

断面名			C2				C2				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(40)	(50)	(0)	(0)
応力	NI		1096.2	1096.2	0.0	0.0	546.6	546.6	0.0	0.0	4369.5	4369.5	0.0	0.0
	MI		0.2	0.5	0.0	0.0	-3.5	0.7	0.0	0.0	82.2	-99.4	0.0	0.0
	Ns		1072.9	1072.9	0.0	0.0	538.6	538.6	0.0	0.0	2012.8	2012.8	0.0	0.0
	Ms		-736.0	294.9	0.0	0.0	-712.2	89.3	0.0	0.0	777.6	2856.8	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0
	Qs		468.5	468.5	0.0	0.0	363.9	363.9	0.0	0.0	997.0	997.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	60.0	60.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d		123.4	123.4	53.4	53.4	123.4	123.4	53.4	53.4	122.6	122.6	77.6	77.6
	j		107.9	107.9	46.7	46.7	107.9	107.9	46.7	46.7	107.3	107.3	67.9	67.9
	配筋	主筋	1	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	4-D22	4-D22	7-D22	7-D22	7-D29	7-D29	3-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at			15.48	15.48	27.09	27.09	15.48	15.48	27.09	27.09	44.94	44.94	19.26	19.26
pt			0.20	0.20	0.35	0.35	0.20	0.20	0.35	0.35	0.41	0.41	0.17	0.17
曲げ	pw		0.85	0.85	0.29	0.29	0.85	0.85	0.29	0.29	1.17	1.17	0.31	0.31
	Mal		927.6	927.6	0.0	0.0	665.2	665.2	0.0	0.0	2145.8	2145.8	0.0	0.0
	Mas		1161.8	1161.8	0.0	0.0	899.6	899.6	0.0	0.0	2984.4	2984.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		778.1	1049.2	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	1089.4	9584.7	0.0	0.0
	cMy. 正		1309.6	1309.6	0.0	0.0	964.4	964.4	0.0	0.0	5637.9	5637.9	0.0	0.0
	gMy. 負		778.1	1110.4	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0	1058.2	6946.0	0.0	0.0
	cMy. 負		1281.7	1281.7	0.0	0.0	954.3	954.3	0.0	0.0	3247.1	3247.1	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		240 (330)		0 (0)	
	Qd		702.7	702.7	0.0	0.0	545.1	545.1	0.0	0.0	1468.0	1468.0	0.0	0.0
	Qal		550.5	550.5	0.0	0.0	763.6	763.6	0.0	0.0	1253.9	1253.9	0.0	0.0
	Qas		1443.5	1443.5	0.0	0.0	1443.5	1443.5	0.0	0.0	2468.9	2468.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		177.5	145.0	0.0	0.0	175.7	129.9	0.0	0.0	154.1	246.2	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	125.0	115.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着		La	53.9 (54.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	52.1 (52.4)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.8 (30.0)	102.1 (100.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3988.7	3988.7	0.0	0.0	3619.5	3619.5	0.0	0.0	3250.5	3250.5	0.0	0.0	
	MI	76.5	-70.4	0.0	0.0	76.9	-73.2	0.0	0.0	77.6	-73.0	0.0	0.0	
	Ns	6072.3	1905.0	0.0	0.0	1825.6	1825.6	0.0	0.0	1751.4	1751.4	0.0	0.0	
	Ms	265.3	1520.8	0.0	0.0	-452.0	883.3	0.0	0.0	-605.5	691.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	52.5	52.5	0.0	0.0	53.6	53.6	0.0	0.0	53.8	53.8	0.0	0.0	
	Qs	900.1	900.1	0.0	0.0	760.9	760.9	0.0	0.0	743.3	743.3	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	
	d	122.6	122.6	77.6	77.6	122.6	122.6	77.6	77.6	122.9	122.9	77.9	77.9	
	j	107.3	107.3	67.9	67.9	107.3	107.3	67.9	67.9	107.5	107.5	68.1	68.1	
配筋	主筋	1	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	44.94	44.94	19.26	19.26	44.94	44.94	19.26	19.26	35.49	35.49	25.35	25.35	
	pt	0.41	0.41	0.17	0.17	0.41	0.41	0.17	0.17	0.32	0.32	0.23	0.23	
	pw	1.17	1.17	0.31	0.31	1.17	1.17	0.31	0.31	0.94	0.94	0.31	0.31	
	曲げ	Mal	2149.3	2149.3	0.0	0.0	2153.0	2153.0	0.0	0.0	2004.7	2004.7	0.0	0.0
		Mas	4307.1	2934.3	0.0	0.0	2897.2	2897.2	0.0	0.0	2275.2	2275.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1089.4	1089.4	0.0	0.0	1089.4	1089.4	0.0	0.0	1089.4	1089.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	5349.6	5349.6	0.0	0.0	5044.9	5044.9	0.0	0.0	4119.3	4119.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1058.2	1058.2	0.0	0.0	1058.2	1058.2	0.0	0.0	1058.2	1058.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	3184.0	3184.0	0.0	0.0	3137.2	3137.2	0.0	0.0	2489.0	2489.0	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1323.9	1323.9	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0	1088.0	1088.0	0.0	0.0	
	Qal	1417.0	1417.0	0.0	0.0	1429.7	1429.7	0.0	0.0	1428.7	1428.7	0.0	0.0	
	Qas	2468.9	2468.9	0.0	0.0	2468.9	2468.9	0.0	0.0	2157.8	2157.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	133.4	189.8	0.0	0.0	147.1	164.3	0.0	0.0	154.3	157.5	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	62.8 (30.0)	62.8 (54.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	62.8 (30.0)	62.8 (33.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2881.6	2881.6	0.0	0.0	2514.3	2514.3	0.0	0.0	2147.0	2147.0	0.0	0.0	
	MI	74.9	-72.6	0.0	0.0	75.2	-73.9	0.0	0.0	75.1	-73.8	0.0	0.0	
	Ns	1667.8	1667.8	0.0	0.0	1519.2	1519.2	0.0	0.0	1357.2	1357.2	0.0	0.0	
	Ms	-576.1	564.2	0.0	0.0	-576.5	364.0	0.0	0.0	-626.4	326.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	52.7	52.7	0.0	0.0	53.2	53.2	0.0	0.0	53.2	53.2	0.0	0.0	
	Qs	651.7	651.7	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	565.6	565.6	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	
	d	122.9	122.9	77.9	77.9	122.9	122.9	77.9	77.9	123.2	123.2	78.2	78.2	
	j	107.5	107.5	68.1	68.1	107.5	107.5	68.1	68.1	107.8	107.8	68.4	68.4	
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	15.21	15.21	40.56	40.56	
	pt	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.14	0.14	0.37	0.37	
	pw	0.94	0.94	0.31	0.31	0.94	0.94	0.31	0.31	0.60	0.60	0.29	0.29	
曲げ	Mal	1992.3	1992.3	0.0	0.0	1984.6	1984.6	0.0	0.0	1415.5	1415.5	0.0	0.0	
	Mas	2236.3	2236.3	0.0	0.0	2153.1	2153.1	0.0	0.0	1310.9	1310.9	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	848.4	1089.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	741.7	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	3788.6	3788.6	0.0	0.0	3480.6	3480.6	0.0	0.0	2368.3	2368.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	819.7	1058.2	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	713.2	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	2439.4	2439.4	0.0	0.0	2350.5	2350.5	0.0	0.0	1452.4	1452.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	951.2	951.2	0.0	0.0	813.4	813.4	0.0	0.0	821.8	821.8	0.0	0.0	
	Qal	1440.6	1440.6	0.0	0.0	1445.7	1445.7	0.0	0.0	1451.6	1451.6	0.0	0.0	
	Qas	2157.8	2157.8	0.0	0.0	2157.8	2157.8	0.0	0.0	1705.7	1705.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	152.8	152.2	0.0	0.0	152.9	144.0	0.0	0.0	189.9	163.9	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
定着	La	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
		47.9 (30.0)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (30.0)	47.9 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	65.8 (66.7)	47.9 (40.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1779.7	1779.7	0.0	0.0	1412.5	1412.5	0.0	0.0	1052.5	1052.5	0.0	0.0	
	MI	76.3	-74.1	0.0	0.0	70.3	-73.1	0.0	0.0	72.3	-70.1	0.0	0.0	
	Ns	1189.9	2369.6	0.0	0.0	1812.0	1812.0	0.0	0.0	780.7	1324.3	0.0	0.0	
	Ms	-528.2	-365.3	0.0	0.0	550.7	-426.9	0.0	0.0	-582.0	-185.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	53.7	53.7	0.0	0.0	50.8	50.8	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0	
	Qs	470.3	470.3	0.0	0.0	430.0	430.0	0.0	0.0	400.9	400.9	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	
	d	123.2	123.2	78.2	78.2	123.2	123.2	78.2	78.2	123.4	123.4	78.4	78.4	
配筋	j	107.8	107.8	68.4	68.4	107.8	107.8	68.4	68.4	107.9	107.9	68.6	68.6	
	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	11.61	11.61	42.57	42.57	
	pt	0.14	0.14	0.37	0.37	0.14	0.14	0.37	0.37	0.11	0.11	0.39	0.39	
	pw	0.60	0.60	0.29	0.29	0.60	0.60	0.29	0.29	0.60	0.60	0.29	0.29	
	曲げ	Mal	1255.7	1255.7	0.0	0.0	1091.7	1091.7	0.0	0.0	842.3	842.3	0.0	0.0
Mas		1229.2	1798.3	0.0	0.0	1528.4	1528.4	0.0	0.0	888.0	1159.1	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	741.7	741.7	0.0	0.0	568.3	741.7	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2048.8	2048.8	0.0	0.0	1724.4	1724.4	0.0	0.0	1290.3	1290.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	713.2	713.2	0.0	0.0	480.9	713.2	0.0	0.0	480.9	480.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	1350.6	1350.6	0.0	0.0	1242.0	1242.0	0.0	0.0	955.7	955.7	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	678.6	678.6	0.0	0.0	619.6	619.6	0.0	0.0	575.9	575.9	0.0	0.0	
	Qal	1446.8	1446.8	0.0	0.0	1436.0	1436.0	0.0	0.0	1449.4	1449.4	0.0	0.0	
	Qas	1705.7	1705.7	0.0	0.0	1705.7	1705.7	0.0	0.0	1707.9	1707.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	181.7	154.6	0.0	0.0	170.5	159.9	0.0	0.0	194.6	141.6	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	57.7 (58.5)	47.9 (31.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	47.9 (47.3)	47.9 (36.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.9 (71.2)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	


断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI	692.6	692.6	0.0	0.0	336.3	336.3	0.0	0.0
	MI	55.6	-68.0	0.0	0.0	151.6	-80.6	0.0	0.0
	Ns	534.4	534.4	0.0	0.0	404.7	267.9	0.0	0.0
	Ms	-634.0	-186.4	0.0	0.0	545.7	-347.6	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K1	K2		
	QI	44.1	44.1	0.0	0.0	82.9	82.9	0.0	0.0
	Qs	303.8	303.8	0.0	0.0	140.7	140.7	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0
	D	130.0	130.0	85.0	85.0	130.0	130.0	85.0	85.0
	d	123.4	123.4	78.4	78.4	123.4	123.4	78.4	78.4
配筋	j	107.9	107.9	68.6	68.6	107.9	107.9	68.6	68.6
	主筋	1	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100
	at	11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57
	pt	0.11	0.11	0.39	0.39	0.11	0.11	0.39	0.39
	pw	0.60	0.60	0.29	0.29	0.60	0.60	0.29	0.29
	判定	OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	657.0	657.0	0.0	0.0	475.8	475.8	0.0	0.0
	Mas	760.8	760.8	0.0	0.0	692.6	619.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	402.2	568.3	0.0	0.0	804.4	402.2	0.0	0.0
	cMy. 正	999.4	999.4	0.0	0.0	718.6	718.6	0.0	0.0
	gMy. 負	376.0	480.9	0.0	0.0	751.9	376.0	0.0	0.0
	cMy. 負	800.9	800.9	0.0	0.0	631.2	631.2	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	433.6	433.6	0.0	0.0	169.6	169.6	0.0	0.0
	Qal	1387.5	1387.5	0.0	0.0	1256.8	1256.8	0.0	0.0
	Qas	1707.9	1707.9	0.0	0.0	1707.9	1707.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	196.4	141.6	0.0	0.0	176.9	157.4	0.0	0.0
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG		
定着 La		72.7 (73.1)	42.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	53.2 (53.5)	42.2 (34.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

(1) RC壁の計算指定

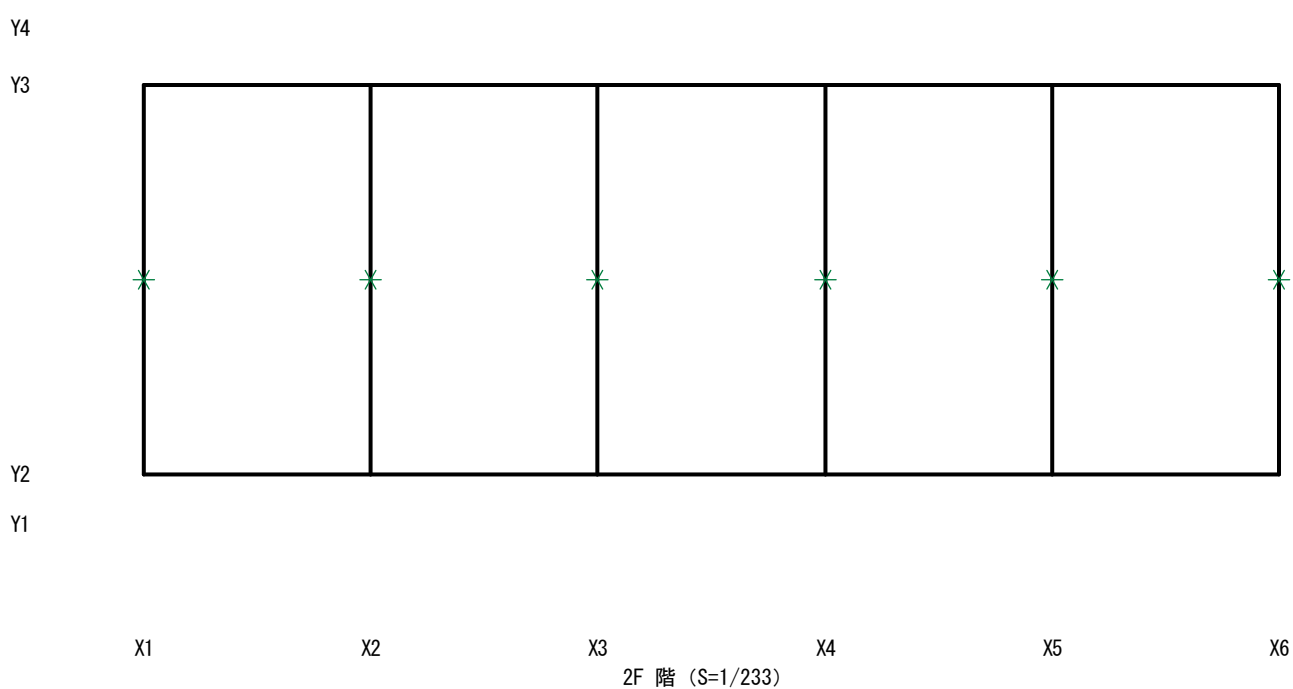

Y4
Y3


Y2
Y1

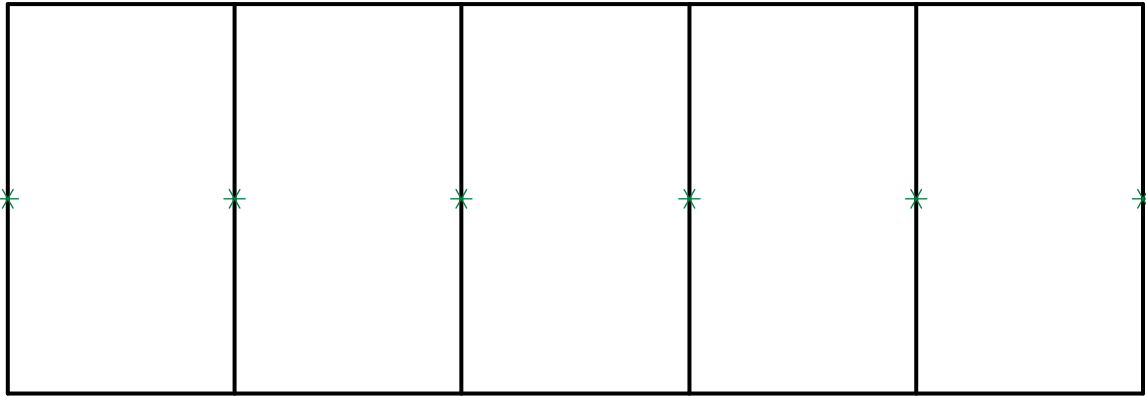

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

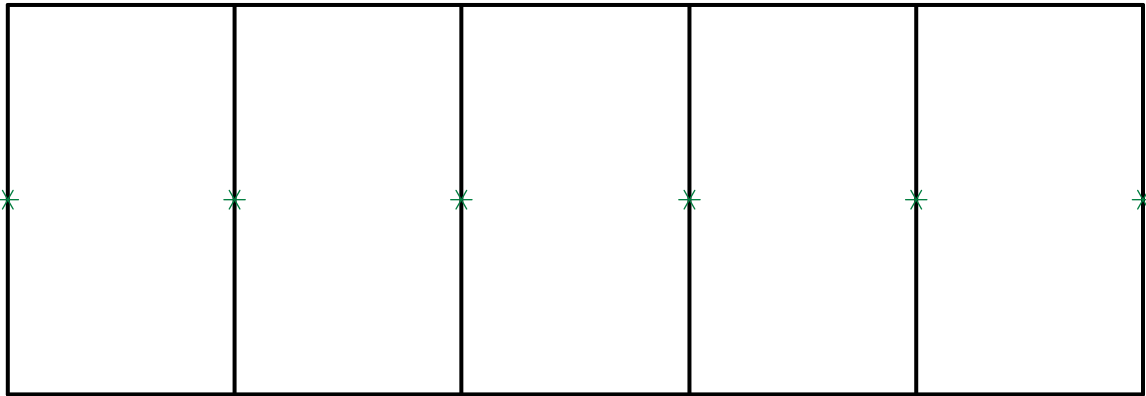

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

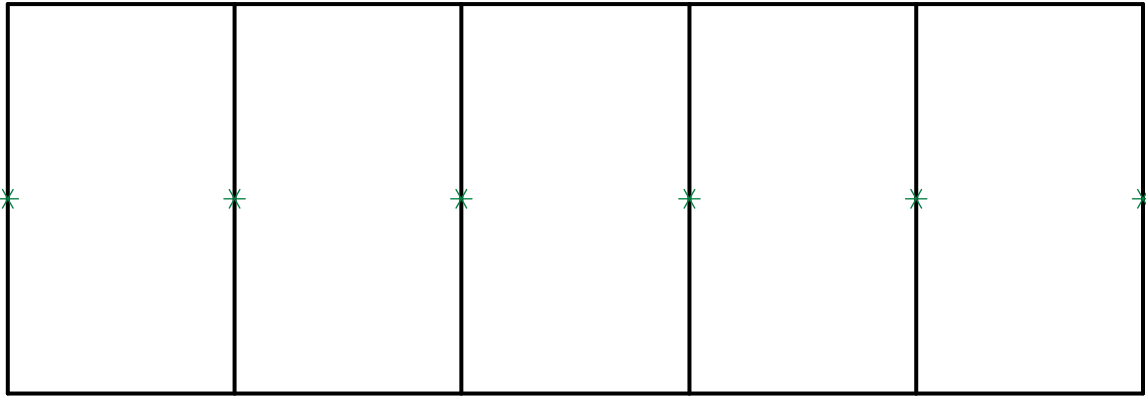

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

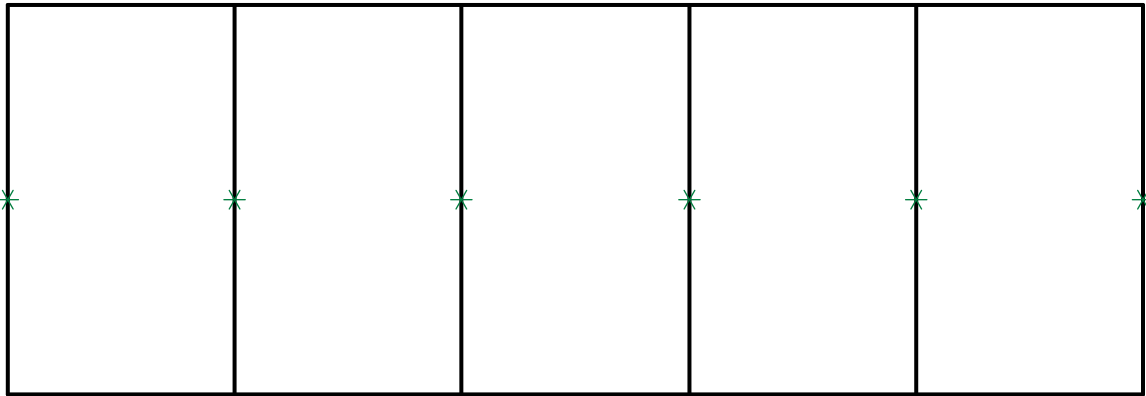

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

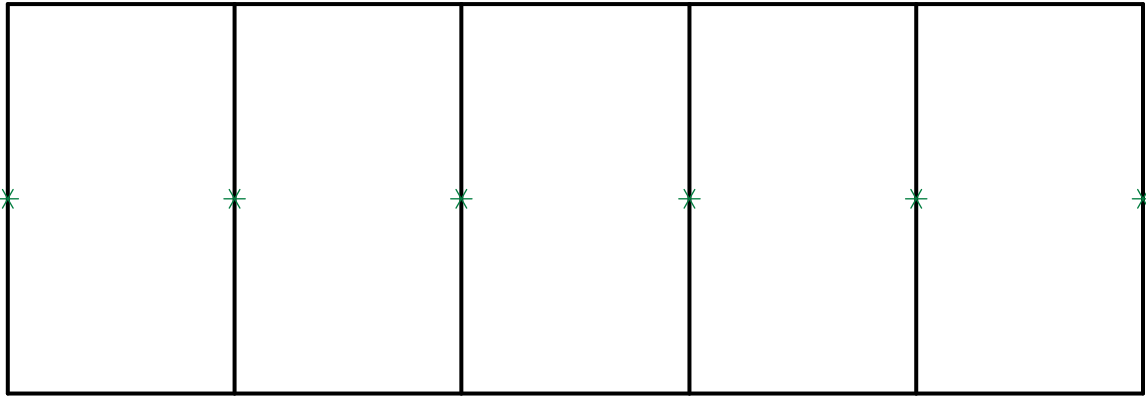

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

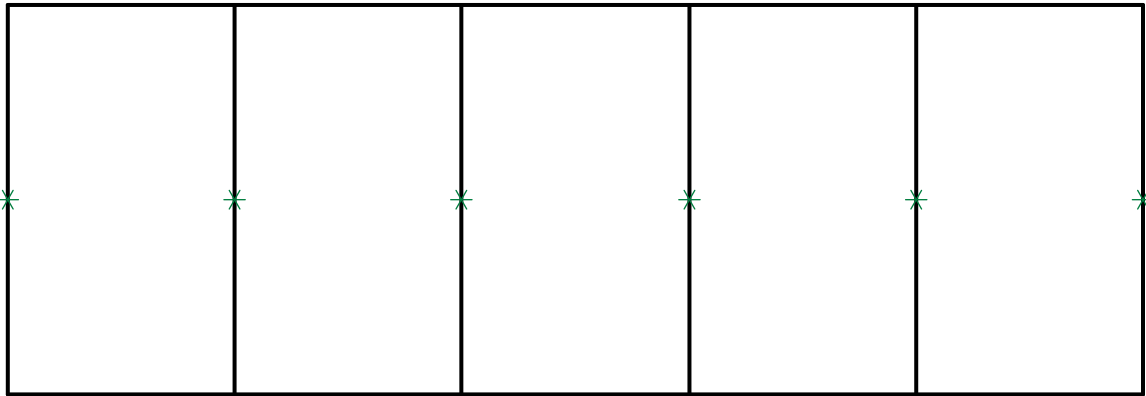

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

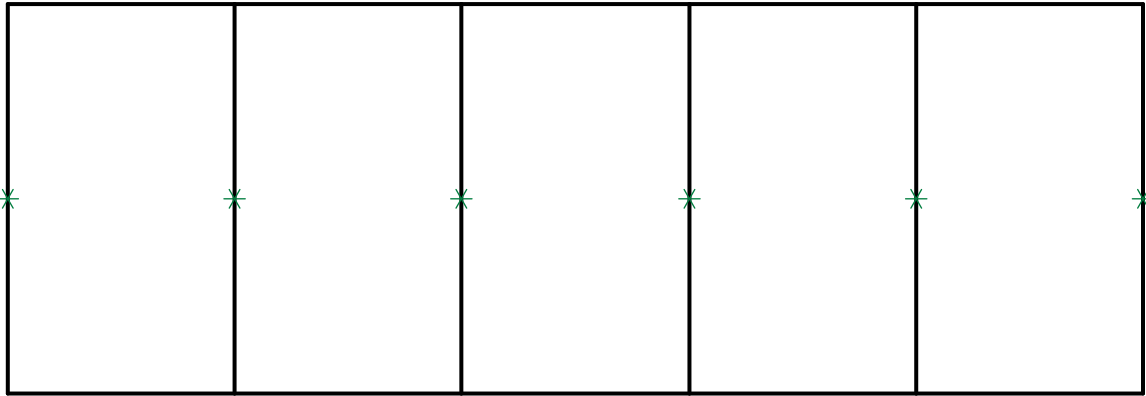



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

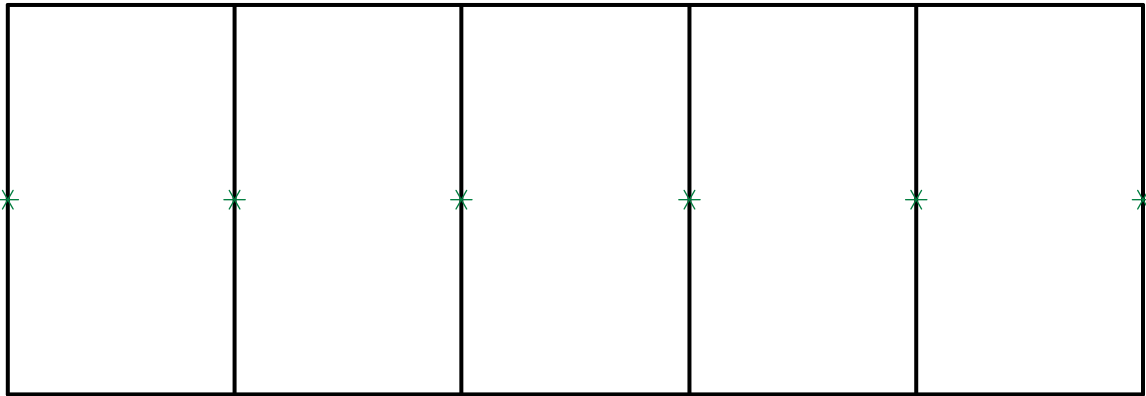

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/233)

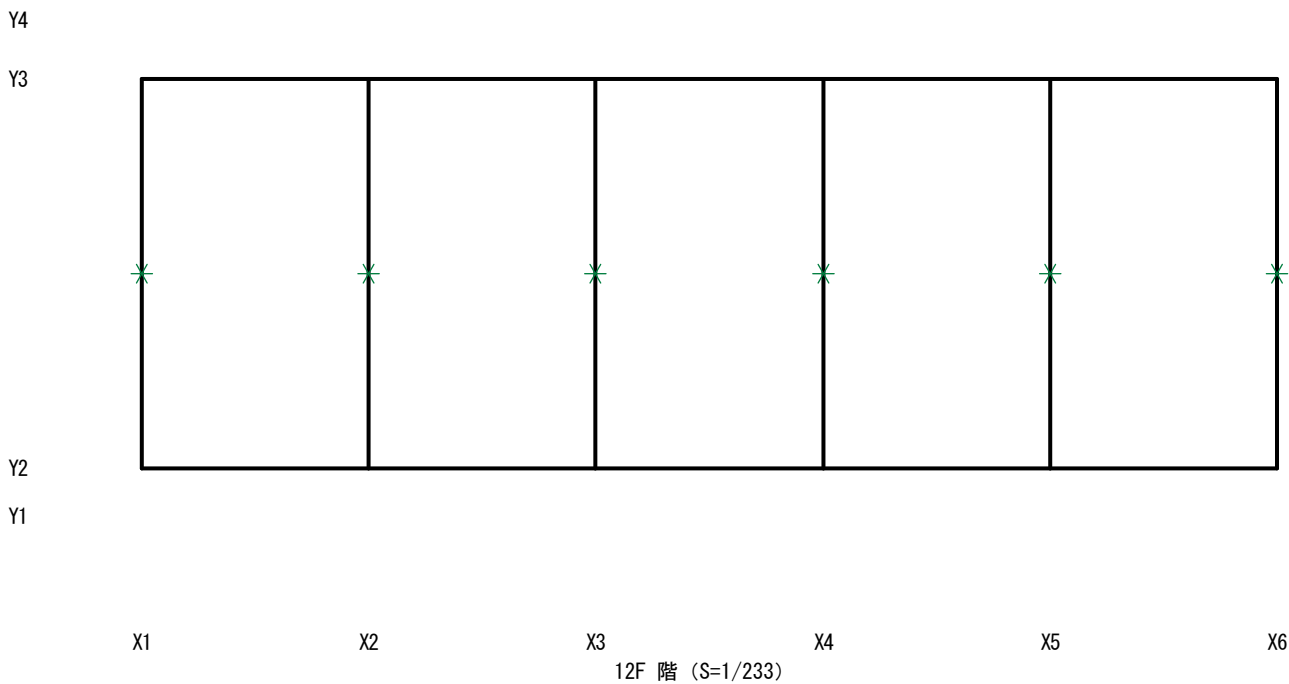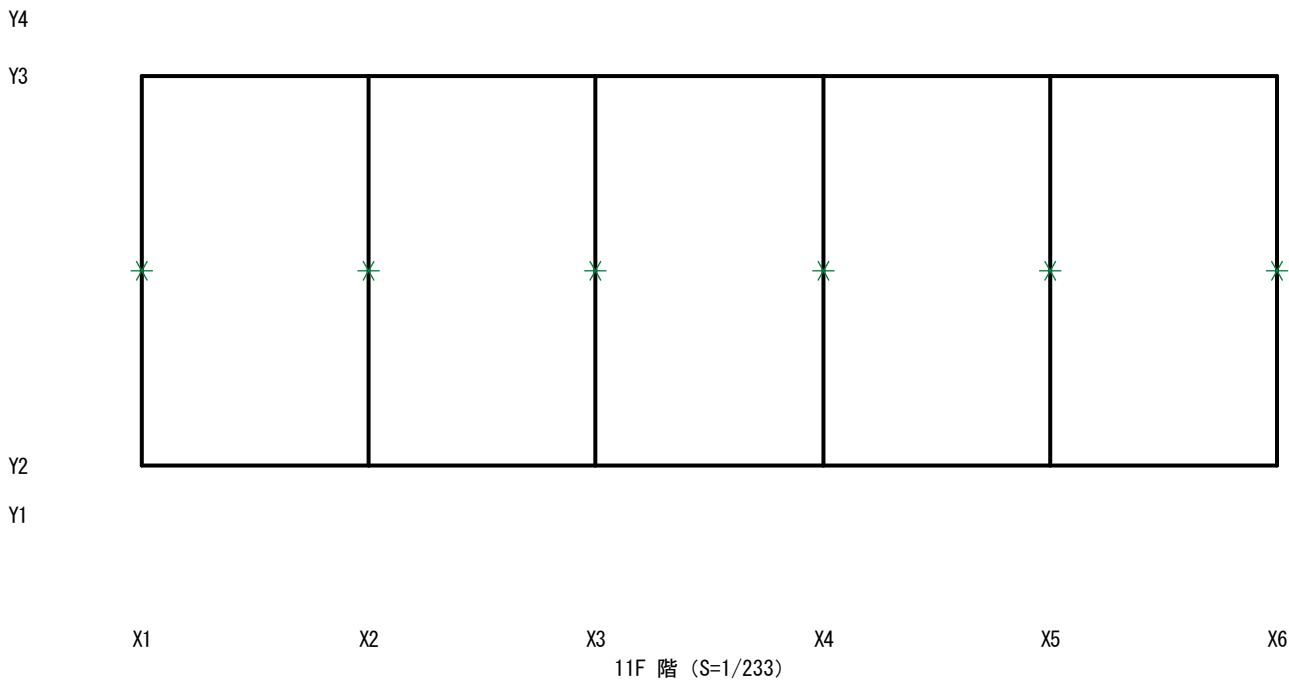

(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： RC規準 (1999) 19条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力RC規準 (1999) 19条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする

4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力：RC規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力：RC規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
t	cm	壁厚
Lo/Ho	cm	①/②：①は開口幅、②は開口高さ
L'/H'	cm	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
L/H	cm	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
r		開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
r1		開口による低減率 (=1-Lo/L)
r2		開口による低減率 (=1-√((Ho·Lo)/(H·L)))
r3		開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別
配筋		壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
縦筋	mm	
横筋	mm	
ps	%	壁筋比
Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)
Qal	kN	壁の長期許容せん断力
Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力 (=ps・t・L'・ft)
ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は1/2
Q1	kN	壁の許容せん断力 (=r・t・L・fs)
Q2	kN	壁の許容せん断力 (=r(Qw+ΣQc))
判定		作用せん断力に対する判定結果
開口		
Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
aTd	kN, cm2	①-②、③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
aTv	kN, cm2	①-②、③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
aTh	kN, cm2	①-②、③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
判定		①/②/③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱		
B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
X		
主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
Y		
主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
Ag		柱主筋全断面積
NI	kN	長期設計軸力
MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
Ns	kN	短期設計軸力
Ms	kN	短期設計用曲げモーメント
L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号 (注1)
Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
Nt	kN	付帯柱の引張軸力
Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力

W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' / H'	1115 / 260		1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230		
	L/H	1200 / 330		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.700		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		2.1		3.3		4.2		
	Qds	1614.3		1595.8		1580.1		1549.2		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2346.2		2346.2		2346.2		2346.2		
	rQw	1642.4		1592.1		1592.1		1592.1		
	ΣQc	3494.7		3494.7		3494.7		3499.9		
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	4088.7		3963.5		3963.5		3967.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	128.4		126.9		125.7		123.2		
	Tv	71.2		70.4		69.7		68.3		
	Th	166.5		176.4		174.6		171.2		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	
	X	主筋1	3-D25	3-D29	3-D25	3-D29	3-D25	3-D29	5-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	8-D25	7-D29	8-D25	7-D29	8-D25	7-D29	6-D25	7-D25
	Y	主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	91.26	102.72	91.26	102.72	91.26	102.72	91.26	101.40
	長期	NI	8403.1	8403.1	7674.4	7674.4	6965.6	6965.6	6256.7	6256.7
		MI	2493.8	2493.8	2252.7	2252.7	2032.9	2032.9	1816.5	1816.5
		Nc	4409.4	4409.4	4024.9	4024.9	3652.2	3652.2	3279.7	3279.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13044.1	14739.2	13044.1	14739.2	13044.1	14739.2	13044.1	14720.2
		Nat	1962.1	2003.0	1962.1	2003.0	1962.1	2003.0	1962.1	2180.1
	短期	Ns	15819.5	15819.5	14361.0	14361.0	12806.4	12806.4	11207.9	11207.9
		Ms	9670.2	9670.2	8100.1	8100.1	6668.9	6668.9	5402.4	5402.4
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	8715.6	8715.6	7855.5	7855.5	6959.0	6959.0	6054.1	6054.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26088.3	29478.3	26088.3	29478.3	26088.3	29478.3	26088.3	29440.3
	Nat	3148.5	4006.1	3148.5	4006.1	3148.5	4006.1	3148.5	3498.3	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700	
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	4.9		5.5		5.9		6.1	
	Qds	1503.6		1431.1		1342.0		1237.7	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9	
	Qw	2346.2		2346.2		2346.2		2346.2	
	rQw	1592.1		1592.1		1592.1		1592.1	
	ΣQc	3499.9		3499.9		3480.4		3480.4	
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8	
	Q2	3967.0		3967.0		3953.8		3953.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	119.6		113.8		106.8		98.5	
	Tv	66.3		63.1		59.2		54.6	
	Th	166.2		158.2		148.3		136.8	
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
		左柱 右柱		左柱 右柱		左柱 右柱		左柱 右柱	
付帯柱	B x D	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85
	X	主筋1	5-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	8-D25	8-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25
	Y	主筋2							
		主筋2							
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	91.26	101.40	91.26	101.40	91.26	91.26	91.26	91.26
	長期	NI	5547.7	5547.7	4840.0	4840.0	4132.2	4132.2	3428.6
		MI	1602.7	1602.7	1399.7	1399.7	1198.2	1198.2	972.0
		Nc	2907.4	2907.4	2536.6	2536.6	2166.0	2166.0	1795.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13044.1	14720.2	13044.1	14720.2	13044.1	14574.1	13044.1
		Nat	1962.1	2180.1	1962.1	2180.1	1962.1	1962.1	1962.1
	短期	Ns	9612.4	9612.4	8118.3	8118.3	6660.7	6660.7	3419.0
		Ms	4219.1	4219.1	3708.7	3708.7	3345.2	3345.2	14314.1
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K1	K1
		Nc	5157.8	5157.8	4368.2	4368.2	3609.1	3609.1	2902.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26088.3	29440.3	26088.3	29440.3	26088.3	29148.3	26088.3
		Nat	3148.5	3498.3	3148.5	3498.3	3148.5	3148.5	3148.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' / H'	1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.681		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.691		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.681		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	6.2		6.3		6.3		6.3		
	Qds	1111.6		964.5		799.7		609.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1251.1		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2346.2		2346.2		2346.2		2346.2		
	rQw	1598.8		1592.1		1592.1		1592.1		
	ΣQc	3480.4		3487.8		3487.8		3487.8		
	Q1	1876.6		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	3970.4		3958.8		3958.8		3958.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	88.4		76.7		63.6		48.5		
	Tv	49.0		42.6		35.3		26.9		
	Th	122.3		106.6		88.4		67.4		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	
	X	主筋1	8-D25	8-D25	11-D22	11-D22	11-D22	11-D22	11-D22	11-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	91.26	91.26	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	
	長期	NI	2725.1	2725.1	2034.6	2034.6	1344.3	1344.3	662.8	662.8
		MI	746.1	746.1	529.4	529.4	312.7	312.7	87.5	87.5
		Nc	1424.7	1424.7	1061.4	1061.4	698.2	698.2	338.7	338.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13044.1	14574.1	13067.5	14597.5	13067.5	14597.5	13067.5	14597.5
		Nat	1962.1	1962.1	1996.9	1996.9	1996.9	1996.9	1996.9	1996.9
	短期	Ns	2718.5	2718.5	2030.3	2030.3	1342.2	1342.2	661.8	661.8
		Ms	10587.3	10587.3	7211.0	7211.0	4274.6	4274.6	1801.1	1801.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2241.5	2241.5	1616.1	1616.1	1027.3	1027.3	481.0	481.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26088.3	29148.3	26134.9	29194.9	26134.9	29194.9	26134.9	29194.9
	Nat	3148.5	3148.5	3204.4	3204.4	3204.4	3204.4	3204.4	3204.4	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1113 / 260		1113 / 230		1113 / 230		1123 / 230		
	L/H	1200 / 330		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.4		1.1		1.6		2.1		
	Qds	2441.1		2346.9		2228.3		2092.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0		
	rQw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0		
	ΣQc	3638.8		3638.8		3638.8		3178.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	5979.8		5979.8		5979.8		5540.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		115x 75	130x100	115x 75	130x100	115x 75	130x100	115x 70	130x 85
	X	主筋1	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	4-D25	4-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	91.26
	長期	NI	13277.0	13277.0	12109.7	12109.7	10963.6	10963.6	9825.7	9825.7
		MI	5343.1	5343.1	4773.8	4773.8	4246.6	4246.6	3743.8	3743.8
		Nc	7083.7	7083.7	6452.6	6452.6	5835.7	5835.7	5224.8	5224.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	10828.1	14574.1
		Nat	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1744.1	1962.1
	短期	Ns	13305.2	13305.2	12136.9	12136.9	10989.0	10989.0	9848.5	9848.5
		Ms	59150.8	59150.8	50546.4	50546.4	43480.2	43480.2	36779.1	36779.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11581.8	11581.8	10280.7	10280.7	9117.9	9117.9	7989.2	7989.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	21656.3	29148.3
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X27レ-AY2軸		6F階X27レ-AY2軸		7F階X27レ-AY2軸		8F階X27レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1123 / 230		1123 / 230		1133 / 230		1133 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	2.4		2.7		2.9		3.0	
	Qds	1939.8		1774.7		1591.8		1391.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	2362.0		2362.0		2383.0		2383.0	
	rQw	2362.0		2362.0		2383.0		2383.0	
	ΣQc	3178.7		3178.7		2712.9		2712.9	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	5540.7		5540.7		5096.0		5096.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 70	130x 85	115x 70	130x 85	115x 65	130x 70	115x 65	130x 70
	X	主筋1	4-D25	4-D25	4-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25
	Y	主筋2							
		主筋2							
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	81.12	91.26	81.12	91.26	70.98	81.12	70.98	81.12
	長期	NI	8695.8	8695.8	7569.6	7569.6	6451.3	6451.3	5350.2
		MI	3265.5	3265.5	2807.1	2807.1	2374.1	2374.1	1911.9
		Nc	4620.0	4620.0	4018.7	4018.7	3423.5	3423.5	2834.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10828.1	14574.1	10828.1	14574.1	9992.1	12088.1	9992.1
		Nat	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1526.1	1744.1	1526.1
	短期	Ns	8715.7	8715.7	7585.8	7585.8	6463.7	6463.7	5359.5
		Ms	30493.0	30493.0	24659.4	24659.4	19317.3	19317.3	14458.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6898.9	6898.9	5847.8	5847.8	4841.6	4841.6	3884.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21656.3	29148.3	21656.3	29148.3	19984.2	24176.3	19984.2
		Nat	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2448.8	2798.6	2448.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X2フレームY2軸		10F階X2フレームY2軸		11F階X2フレームY2軸		12F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1133 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.1		3.1		3.1		3.1		
	Qds	1172.0		938.3		675.2		373.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	rQw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	ΣQc	2712.9		2375.0		2375.0		2375.0		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	5096.0		4773.9		4773.9		4773.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 65	130x 70	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	
	X	主筋1	6-D25	7-D25	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	70.98	81.12	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	
	長期	NI	4249.1	4249.1	3182.2	3182.2	2121.1	2121.1	1077.7	1077.7
		MI	1449.6	1449.6	1020.9	1020.9	606.0	606.0	186.3	186.3
		Nc	2245.4	2245.4	1676.2	1676.2	1111.1	1111.1	554.4	554.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9992.1	12088.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1
		Nat	1526.1	1744.1	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7
	短期	Ns	4255.4	4255.4	3186.3	3186.3	2123.0	2123.0	1078.6	1078.6
		Ms	10161.3	10161.3	6467.7	6467.7	3471.4	3471.4	1196.4	1196.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2974.5	2974.5	2132.1	2132.1	1350.8	1350.8	639.0	639.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		19984.2	24176.3	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2	
Nat	2448.8	2798.6	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X37レ-AY2軸		2F階X37レ-AY2軸		3F階X37レ-AY2軸		4F階X37レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1113 / 260		1113 / 230		1113 / 230		1123 / 230	
	L/H	1200 / 330		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.4		1.1		1.7		2.1	
	Qds	2439.5		2342.4		2221.4		2083.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0	
	rQw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0	
	ΣQc	3638.8		3638.8		3638.8		3178.7	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	5979.8		5979.8		5979.8		5540.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
付帯柱	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 75	130x100	115x 75	130x100	115x 75	130x100	115x 70	130x 85
	X	主筋1	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	4-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	91.26
	長期	NI	13259.4	13259.4	12094.7	12094.7	10951.2	10951.2	9815.6
		MI	5288.7	5288.7	4723.6	4723.6	4199.0	4199.0	3699.1
		Nc	7070.4	7070.4	6441.0	6441.0	5825.5	5825.5	5216.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	10828.1
		Nat	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1962.1
	短期	Ns	13259.9	13259.9	12095.1	12095.1	10951.6	10951.6	9816.1
		Ms	59213.8	59213.8	50599.1	50599.1	43518.5	43518.5	36802.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11564.4	11564.4	10264.1	10264.1	9102.4	9102.4	7974.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	21656.3
		Nat	2798.6	3848.1	2798.6	3848.1	2798.6	3848.1	3148.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X37レ-AY2軸		6F階X37レ-AY2軸		7F階X37レ-AY2軸		8F階X37レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1123 / 230		1123 / 230		1133 / 230		1133 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	2.5		2.8		3.0		3.1	
	Qds	1929.0		1762.5		1578.7		1378.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	2362.0		2362.0		2383.0		2383.0	
	rQw	2362.0		2362.0		2383.0		2383.0	
	ΣQc	3178.7		3178.7		2712.9		2712.9	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	5540.7		5540.7		5096.0		5096.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 70	130x 85	115x 70	130x 85	115x 65	130x 70	115x 65	130x 70
	X	主筋1	4-D25	4-D25	4-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	81.12	91.26	81.12	91.26	70.98	81.12	70.98	81.12
	長期	NI	8688.0	8688.0	7563.7	7563.7	6447.3	6447.3	5347.8
		MI	3223.9	3223.9	2767.4	2767.4	2336.1	2336.1	1876.7
		Nc	4612.7	4612.7	4012.5	4012.5	3418.3	3418.3	2830.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10828.1	14574.1	10828.1	14574.1	9992.1	12088.1	9992.1
		Nat	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1526.1	1744.1	1526.1
	短期	Ns	8688.5	8688.5	7564.1	7564.1	6447.7	6447.7	5348.2
		Ms	30498.2	30498.2	24646.5	24646.5	19287.0	19287.0	14414.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6885.8	6885.8	5835.9	5835.9	4831.1	4831.1	3875.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21656.3	29148.3	21656.3	29148.3	19984.2	24176.3	19984.2
		Nat	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2448.8	2798.6	2448.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X3フレ-ムY2軸		10F階X3フレ-ムY2軸		11F階X3フレ-ムY2軸		12F階X3フレ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1133 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.2		3.2		3.2		3.2		
	Qds	1158.3		924.7		661.8		359.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	rQw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	ΣQc	2712.9		2375.0		2375.0		2375.0		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	5096.0		4773.9		4773.9		4773.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	B x D	115x 65	130x 70	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	
	X	主筋1	6-D25	7-D25	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	70.98	81.12	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	
	長期	NI	4248.2	4248.2	3182.2	3182.2	2122.1	2122.1	1077.0	1077.0
		MI	1417.0	1417.0	989.9	989.9	576.5	576.5	169.3	169.3
		Nc	2242.2	2242.2	1673.6	1673.6	1109.1	1109.1	552.6	552.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9992.1	12088.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1
		Nat	1526.1	1744.1	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7
	短期	Ns	4248.6	4248.6	3182.5	3182.5	2122.3	2122.3	1077.1	1077.1
		Ms	10104.1	10104.1	6413.3	6413.3	3419.1	3419.1	1167.9	1167.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2966.3	2966.3	2125.7	2125.7	1346.1	1346.1	635.9	635.9
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		19984.2	24176.3	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2	
Nat	2448.8	2798.6	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X47レ-AY2軸		2F階X47レ-AY2軸		3F階X47レ-AY2軸		4F階X47レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1113 / 260		1113 / 230		1113 / 230		1123 / 230	
	L/H	1200 / 330		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.4		1.1		1.7		2.1	
	Qds	2439.5		2342.4		2221.4		2083.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0	
	rQw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0	
	ΣQc	3638.8		3638.8		3638.8		3178.7	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	5979.8		5979.8		5979.8		5540.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 75	130x100	115x 75	130x100	115x 75	130x100	115x 70	130x 85
	X	主筋1	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	4-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	91.26
	長期	NI	13259.4	13259.4	12094.7	12094.7	10951.2	10951.2	9815.6
		MI	5288.7	5288.7	4723.6	4723.6	4199.0	4199.0	3699.1
		Nc	7070.4	7070.4	6441.0	6441.0	5825.5	5825.5	5216.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	10828.1
		Nat	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1962.1
	短期	Ns	13259.9	13259.9	12095.1	12095.1	10951.6	10951.6	9816.1
		Ms	59213.8	59213.8	50599.1	50599.1	43518.5	43518.5	36802.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11564.4	11564.4	10264.1	10264.1	9102.4	9102.4	7974.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	21656.3
		Nat	2798.6	3848.1	2798.6	3848.1	2798.6	3848.1	3148.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X47レ-AY2軸		6F階X47レ-AY2軸		7F階X47レ-AY2軸		8F階X47レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1123 / 230		1123 / 230		1133 / 230		1133 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	2.5		2.8		3.0		3.1	
	Qds	1929.0		1762.5		1578.7		1378.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	2362.0		2362.0		2383.0		2383.0	
	rQw	2362.0		2362.0		2383.0		2383.0	
	ΣQc	3178.7		3178.7		2712.9		2712.9	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	5540.7		5540.7		5096.0		5096.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 70	130x 85	115x 70	130x 85	115x 65	130x 70	115x 65	130x 70
	X	主筋1	4-D25	4-D25	4-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	81.12	91.26	81.12	91.26	70.98	81.12	70.98	81.12
	長期	NI	8688.0	8688.0	7563.7	7563.7	6447.3	6447.3	5347.8
		MI	3223.9	3223.9	2767.4	2767.4	2336.1	2336.1	1876.7
		Nc	4612.7	4612.7	4012.5	4012.5	3418.3	3418.3	2830.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10828.1	14574.1	10828.1	14574.1	9992.1	12088.1	9992.1
		Nat	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1526.1	1744.1	1526.1
	短期	Ns	8688.5	8688.5	7564.1	7564.1	6447.7	6447.7	5348.2
		Ms	30498.2	30498.2	24646.5	24646.5	19287.0	19287.0	14414.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6885.8	6885.8	5835.9	5835.9	4831.1	4831.1	3875.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21656.3	29148.3	21656.3	29148.3	19984.2	24176.3	19984.2
		Nat	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2448.8	2798.6	2448.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X47レ-ムY2軸		10F階X47レ-ムY2軸		11F階X47レ-ムY2軸		12F階X47レ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1133 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.2		3.2		3.2		3.2		
	Qds	1158.3		924.7		661.8		359.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	rQw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	ΣQc	2712.9		2375.0		2375.0		2375.0		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	5096.0		4773.9		4773.9		4773.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 65	130x 70	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	
	X	主筋1	6-D25	7-D25	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	70.98	81.12	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	
	長期	NI	4248.2	4248.2	3182.2	3182.2	2122.1	2122.1	1077.0	1077.0
		MI	1417.0	1417.0	989.9	989.9	576.5	576.5	169.3	169.3
		Nc	2242.2	2242.2	1673.6	1673.6	1109.1	1109.1	552.6	552.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9992.1	12088.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1
		Nat	1526.1	1744.1	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7
	短期	Ns	4248.6	4248.6	3182.5	3182.5	2122.3	2122.3	1077.1	1077.1
		Ms	10104.1	10104.1	6413.3	6413.3	3419.1	3419.1	1167.9	1167.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2966.3	2966.3	2125.7	2125.7	1346.1	1346.1	635.9	635.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19984.2	24176.3	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2
	Nat	2448.8	2798.6	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1113 / 260		1113 / 230		1113 / 230		1123 / 230		
	L/H	1200 / 330		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.4		1.1		1.6		2.1		
	Qds	2441.1		2346.9		2228.3		2092.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0		
	rQw	2341.0		2341.0		2341.0		2362.0		
	ΣQc	3638.8		3638.8		3638.8		3178.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	5979.8		5979.8		5979.8		5540.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	B x D	左柱 115x 75	右柱 130x100	左柱 115x 75	右柱 130x100	左柱 115x 75	右柱 130x100	左柱 115x 70	右柱 130x 85	
	X	主筋1	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	4-D25	4-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	111.54	81.12	91.26	
	長期	NI	13277.0	13277.0	12109.7	12109.7	10963.6	10963.6	9825.7	9825.7
		MI	5343.1	5343.1	4773.8	4773.8	4246.6	4246.6	3743.8	3743.8
		Nc	7083.7	7083.7	6452.6	6452.6	5835.7	5835.7	5224.8	5224.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	11518.1	17206.2	10828.1	14574.1
		Nat	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1744.1	2398.1	1744.1	1962.1
	短期	Ns	13305.2	13305.2	12136.9	12136.9	10989.0	10989.0	9848.5	9848.5
		Ms	59150.8	59150.8	50546.4	50546.4	43480.2	43480.2	36779.1	36779.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11581.8	11581.8	10280.7	10280.7	9117.9	9117.9	7989.2	7989.2
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	23036.3	34412.4	21656.3	29148.3	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18. 0		18. 0		18. 0		18. 0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1123 / 230		1123 / 230		1133 / 230		1133 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
	r1	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
	r2	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
	r3	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36. 00)		Fc36 (Fc = 36. 00)		Fc36 (Fc = 36. 00)		Fc36 (Fc = 36. 00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0. 40		0. 40		0. 40		0. 40		
	Qdl	2. 4		2. 7		2. 9		3. 0		
	Qds	1939. 8		1774. 7		1591. 8		1391. 5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836. 0		1836. 0		1836. 0		1836. 0		
	Qw	2362. 0		2362. 0		2383. 0		2383. 0		
	rQw	2362. 0		2362. 0		2383. 0		2383. 0		
	ΣQc	3178. 7		3178. 7		2712. 9		2712. 9		
	Q1	2754. 0		2754. 0		2754. 0		2754. 0		
	Q2	5540. 7		5540. 7		5096. 0		5096. 0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 70	130x 85	115x 70	130x 85	115x 65	130x 70	115x 65	130x 70	
	X	主筋1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	81. 12	91. 26	81. 12	91. 26	70. 98	81. 12	70. 98	81. 12	
	長期	NI	8695. 8	8695. 8	7569. 6	7569. 6	6451. 3	6451. 3	5350. 2	5350. 2
		MI	3265. 5	3265. 5	2807. 1	2807. 1	2374. 1	2374. 1	1911. 9	1911. 9
		Nc	4620. 0	4620. 0	4018. 7	4018. 7	3423. 5	3423. 5	2834. 4	2834. 4
		Nt	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
		Nac	10828. 1	14574. 1	10828. 1	14574. 1	9992. 1	12088. 1	9992. 1	12088. 1
		Nat	1744. 1	1962. 1	1744. 1	1962. 1	1526. 1	1744. 1	1526. 1	1744. 1
	短期	Ns	8715. 7	8715. 7	7585. 8	7585. 8	6463. 7	6463. 7	5359. 5	5359. 5
		Ms	30493. 0	30493. 0	24659. 4	24659. 4	19317. 3	19317. 3	14458. 2	14458. 2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6898. 9	6898. 9	5847. 8	5847. 8	4841. 6	4841. 6	3884. 6	3884. 6
		Nt	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
		Nac	21656. 3	29148. 3	21656. 3	29148. 3	19984. 2	24176. 3	19984. 2	24176. 3
		Nat	2798. 6	3148. 5	2798. 6	3148. 5	2448. 8	2798. 6	2448. 8	2798. 6
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X57レ-ムY2軸		10F階X57レ-ムY2軸		11F階X57レ-ムY2軸		12F階X57レ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1133 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.1		3.1		3.1		3.1		
	Qds	1172.0		938.3		675.2		373.0		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	rQw	2383.0		2398.8		2398.8		2398.8		
	ΣQc	2712.9		2375.0		2375.0		2375.0		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	5096.0		4773.9		4773.9		4773.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 65	130x 70	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	115x 60	130x 60	
	X	主筋1	6-D25	7-D25	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22	3-D22	4-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	70.98	81.12	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	69.66	
	長期	NI	4249.1	4249.1	3182.2	3182.2	2121.1	2121.1	1077.7	1077.7
		MI	1449.6	1449.6	1020.9	1020.9	606.0	606.0	186.3	186.3
		Nc	2245.4	2245.4	1676.2	1676.2	1111.1	1111.1	554.4	554.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9992.1	12088.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1	9283.1	10363.1
		Nat	1526.1	1744.1	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7	1497.7
	短期	Ns	4255.4	4255.4	3186.3	3186.3	2123.0	2123.0	1078.6	1078.6
		Ms	10161.3	10161.3	6467.7	6467.7	3471.4	3471.4	1196.4	1196.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2974.5	2974.5	2132.1	2132.1	1350.8	1350.8	639.0	639.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19984.2	24176.3	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2	18566.2	20726.2
	Nat	2448.8	2798.6	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	2403.3	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X67レ-AY2軸		2F階X67レ-AY2軸		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1115 / 260		1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230	
	L/H	1200 / 330		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.700		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700	
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.8		2.1		3.3		4.2	
	Qds	1614.3		1595.8		1580.1		1549.2	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9	
	Qw	2346.2		2346.2		2346.2		2346.2	
	rQw	1642.4		1592.1		1592.1		1592.1	
	ΣQc	3494.7		3494.7		3494.7		3499.9	
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8	
	Q2	4088.7		3963.5		3963.5		3967.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	128.4		126.9		125.7		123.2	
	Tv	71.2		70.4		69.7		68.3	
	Th	166.5		176.4		174.6		171.2	
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
		左柱 右柱		左柱 右柱		左柱 右柱		左柱 右柱	
付帯柱	B x D	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85
	X	主筋1	3-D25 3-D29	3-D25 3-D29	3-D25 3-D29	3-D25 3-D29	3-D29	5-D25 5-D25	5-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	8-D25 7-D29	8-D25 7-D29	8-D25 7-D29	8-D25 7-D29	7-D29	6-D25 7-D25	7-D25
	Y	主筋2							
		主筋2							
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	91.26	102.72	91.26	102.72	91.26	102.72	91.26	101.40
	長期	NI	8403.1	8403.1	7674.4	7674.4	6965.6	6965.6	6256.7
		MI	2493.8	2493.8	2252.7	2252.7	2032.9	2032.9	1816.5
		Nc	4409.4	4409.4	4024.9	4024.9	3652.2	3652.2	3279.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13044.1	14739.2	13044.1	14739.2	13044.1	14739.2	13044.1
		Nat	1962.1	2003.0	1962.1	2003.0	1962.1	2003.0	1962.1
	短期	Ns	15819.5	15819.5	14361.0	14361.0	12806.4	12806.4	11207.9
		Ms	9670.2	9670.2	8100.1	8100.1	6668.9	6668.9	5402.4
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	8715.6	8715.6	7855.5	7855.5	6959.0	6959.0	6054.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26088.3	29478.3	26088.3	29478.3	26088.3	29478.3	26088.3
		Nat	3148.5	4006.1	3148.5	4006.1	3148.5	4006.1	3148.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		5F階X67レ-AY2軸		6F階X67レ-AY2軸		7F階X67レ-AY2軸		8F階X67レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700	
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	4.9		5.5		5.9		6.1	
	Qds	1503.6		1431.1		1342.0		1237.7	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9	
	Qw	2346.2		2346.2		2346.2		2346.2	
	rQw	1592.1		1592.1		1592.1		1592.1	
	ΣQc	3499.9		3499.9		3480.4		3480.4	
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8	
	Q2	3967.0		3967.0		3953.8		3953.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	119.6		113.8		106.8		98.5	
	Tv	66.3		63.1		59.2		54.6	
	Th	166.2		158.2		148.3		136.8	
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
		左柱 右柱		左柱 右柱		左柱 右柱		左柱 右柱	
付帯柱	B x D	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85
	X	主筋1	5-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	8-D25	8-D25
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25
	Y	主筋2							
		主筋2							
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	91.26	101.40	91.26	101.40	91.26	91.26	91.26	91.26
	長期	NI	5547.7	5547.7	4840.0	4840.0	4132.2	4132.2	3428.6
		MI	1602.7	1602.7	1399.7	1399.7	1198.2	1198.2	972.0
		Nc	2907.4	2907.4	2536.6	2536.6	2166.0	2166.0	1795.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13044.1	14720.2	13044.1	14720.2	13044.1	14574.1	13044.1
		Nat	1962.1	2180.1	1962.1	2180.1	1962.1	1962.1	1962.1
	短期	Ns	9612.4	9612.4	8118.3	8118.3	6660.7	6660.7	3419.0
		Ms	4219.1	4219.1	3708.7	3708.7	3345.2	3345.2	14314.1
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K1	K1
		Nc	5157.8	5157.8	4368.2	4368.2	3609.1	3609.1	2902.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26088.3	29440.3	26088.3	29440.3	26088.3	29148.3	26088.3
		Nat	3148.5	3498.3	3148.5	3498.3	3148.5	3148.5	3148.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		10F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230		1115 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.681		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.691		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.681		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	6.2		6.3		6.3		6.3		
	Qds	1111.6		964.5		799.7		609.4		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1251.1		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2346.2		2346.2		2346.2		2346.2		
	rQw	1598.8		1592.1		1592.1		1592.1		
	ΣQc	3480.4		3487.8		3487.8		3487.8		
	Q1	1876.6		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	3970.4		3958.8		3958.8		3958.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	88.4		76.7		63.6		48.5		
	Tv	49.0		42.6		35.3		26.9		
	Th	122.3		106.6		88.4		67.4		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	115x 85	130x 85	
	X	主筋1	8-D25	8-D25	11-D22	11-D22	11-D22	11-D22	11-D22	11-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	91.26	91.26	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	
	長期	NI	2725.1	2725.1	2034.6	2034.6	1344.3	1344.3	662.8	662.8
		MI	746.1	746.1	529.4	529.4	312.7	312.7	87.5	87.5
		Nc	1424.7	1424.7	1061.4	1061.4	698.2	698.2	338.7	338.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13044.1	14574.1	13067.5	14597.5	13067.5	14597.5	13067.5	14597.5
		Nat	1962.1	1962.1	1996.9	1996.9	1996.9	1996.9	1996.9	1996.9
	短期	Ns	2718.5	2718.5	2030.3	2030.3	1342.2	1342.2	661.8	661.8
		Ms	10587.3	10587.3	7211.0	7211.0	4274.6	4274.6	1801.1	1801.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2241.5	2241.5	1616.1	1616.1	1027.3	1027.3	481.0	481.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26088.3	29148.3	26134.9	29194.9	26134.9	29194.9	26134.9	29194.9
	Nat	3148.5	3148.5	3204.4	3204.4	3204.4	3204.4	3204.4	3204.4	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

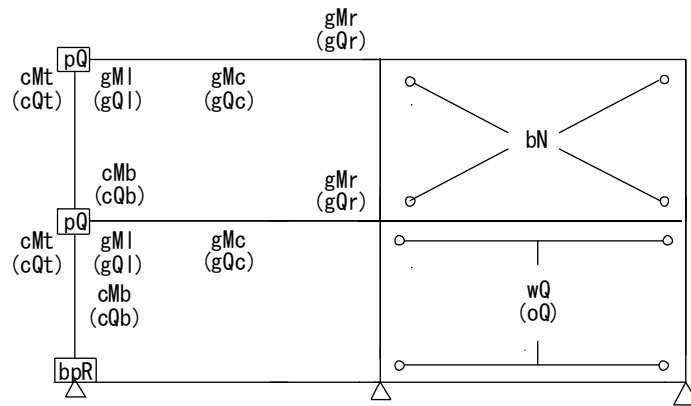

gMt : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQt) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値) を出力します。
 ただし、S はりの場合や、SRC はりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値) を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値) を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。

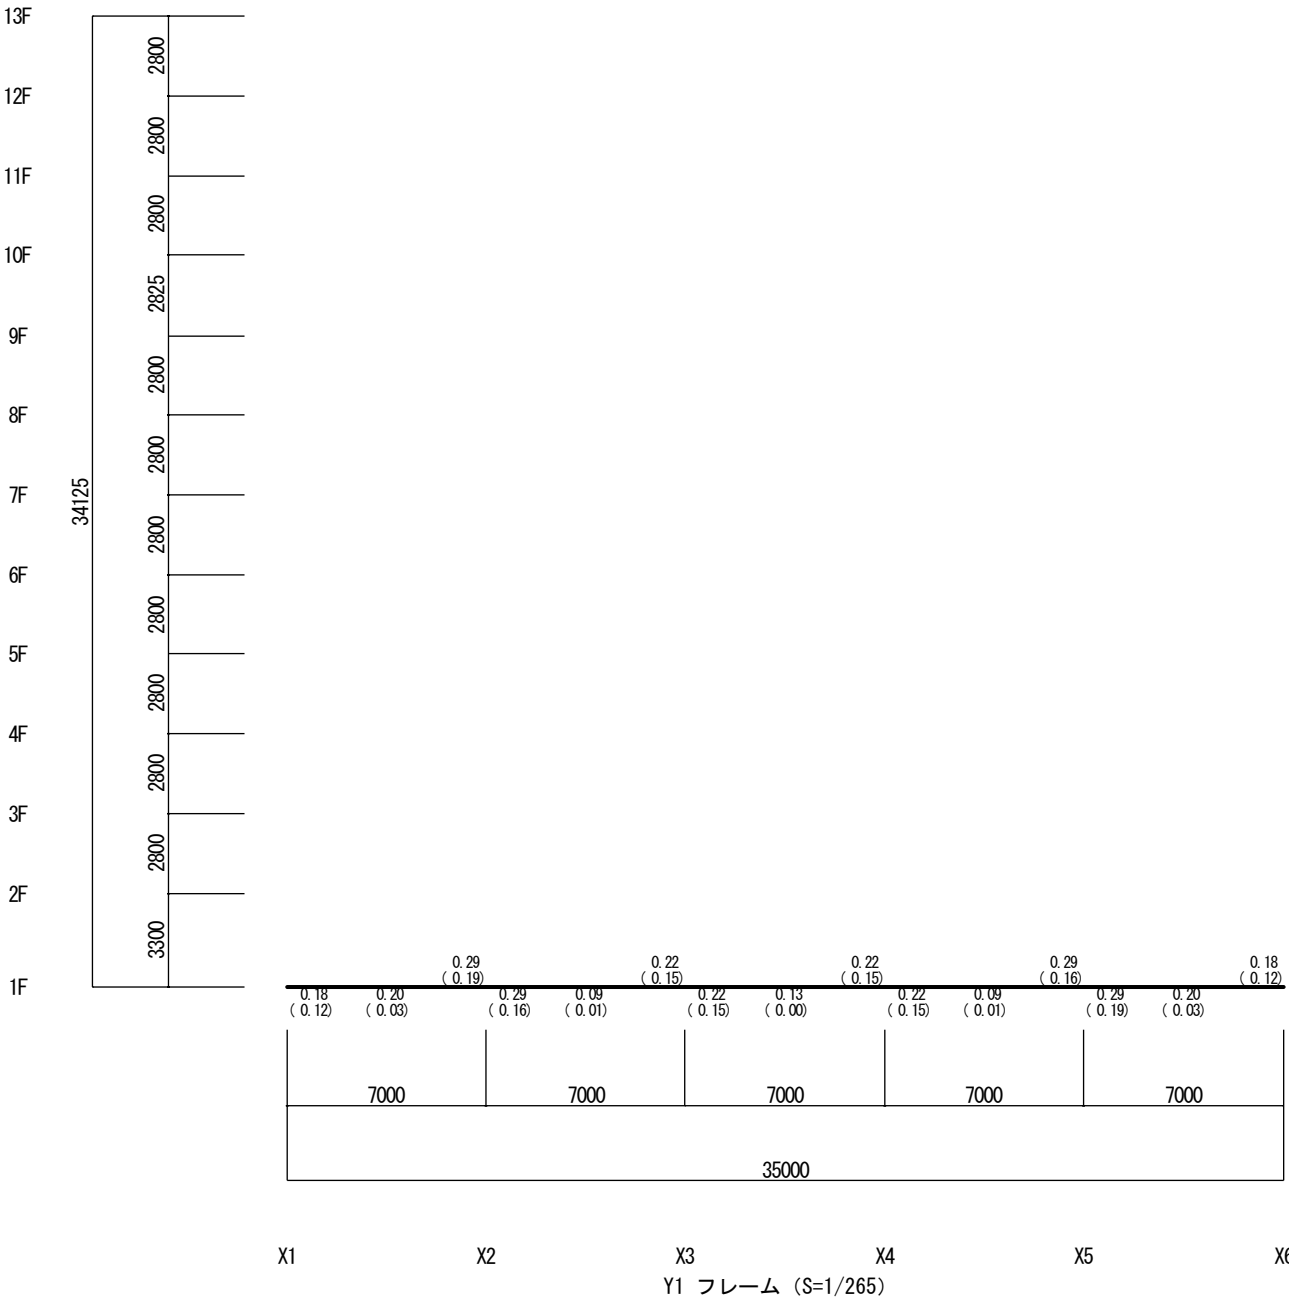


Y2 フレーム (S=1/265)

2014/02/26 00:26 — III — 309 / 661 —

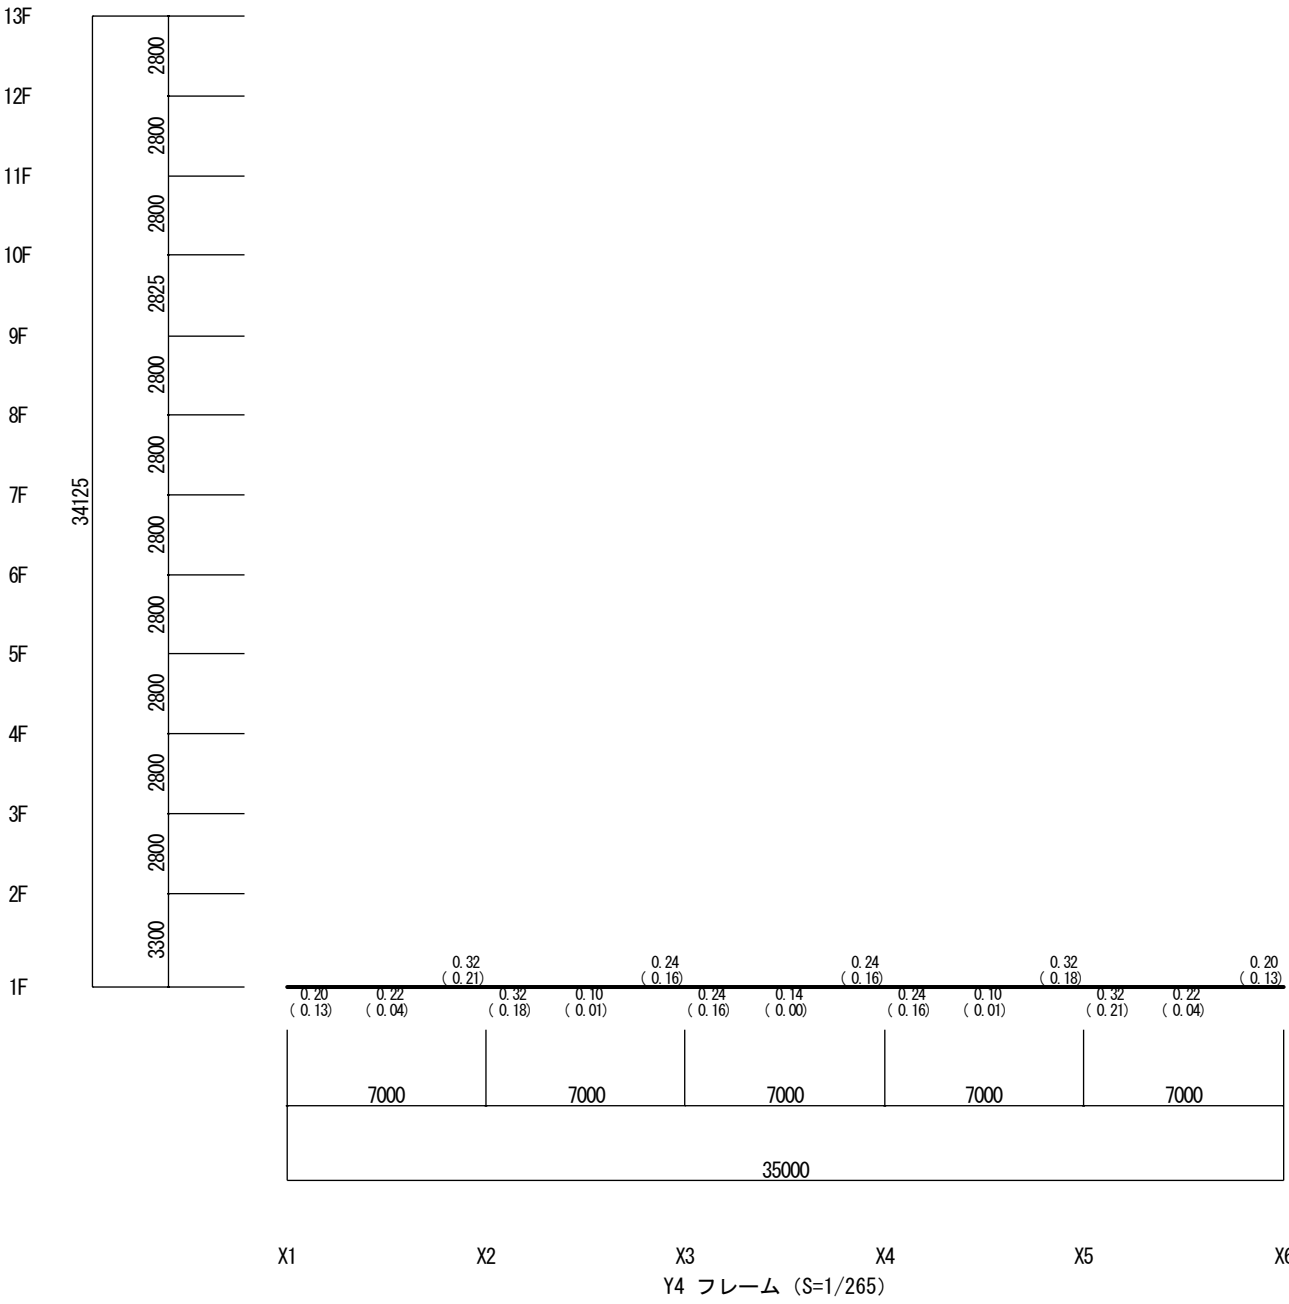

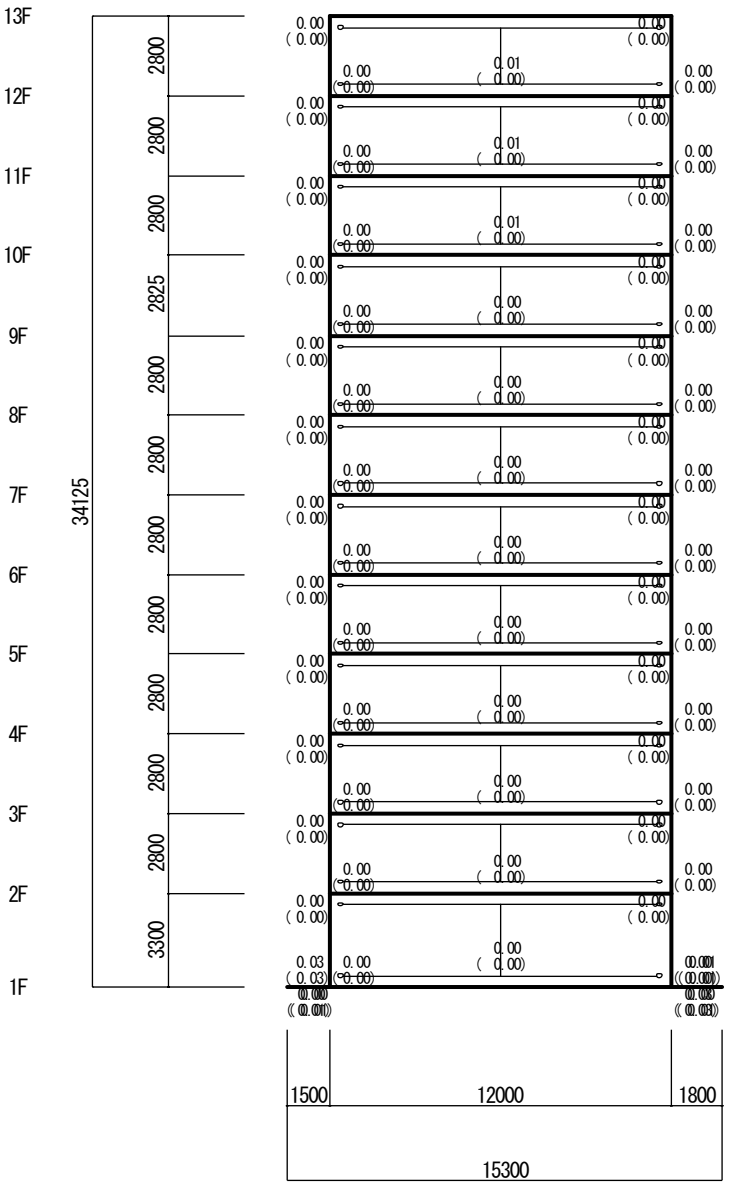


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

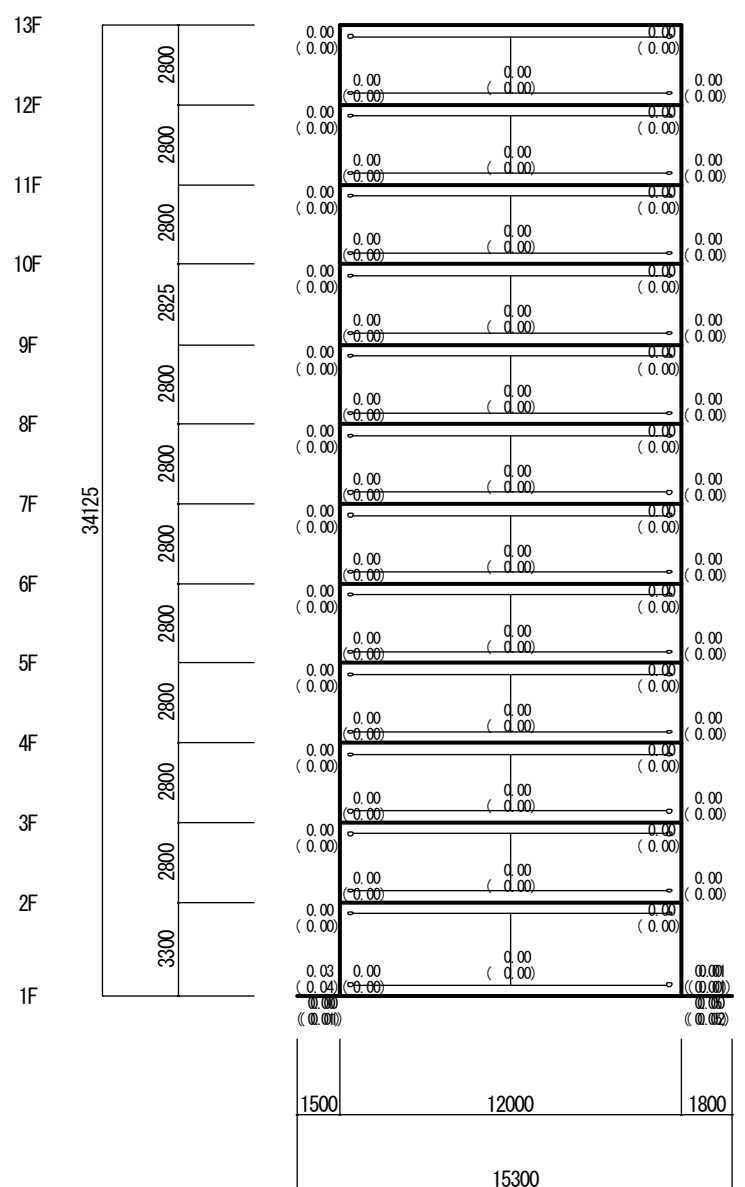


Y1 Y2 Y3 Y4

X2 フレーム (S=1/265)

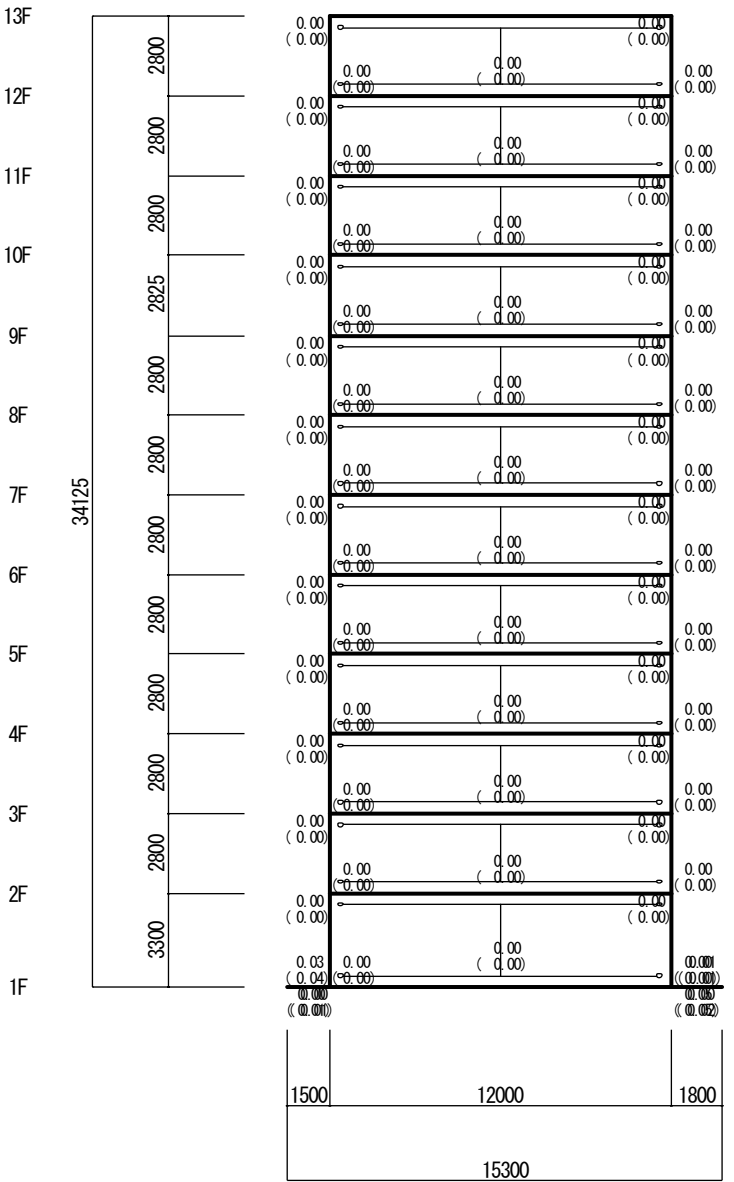


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

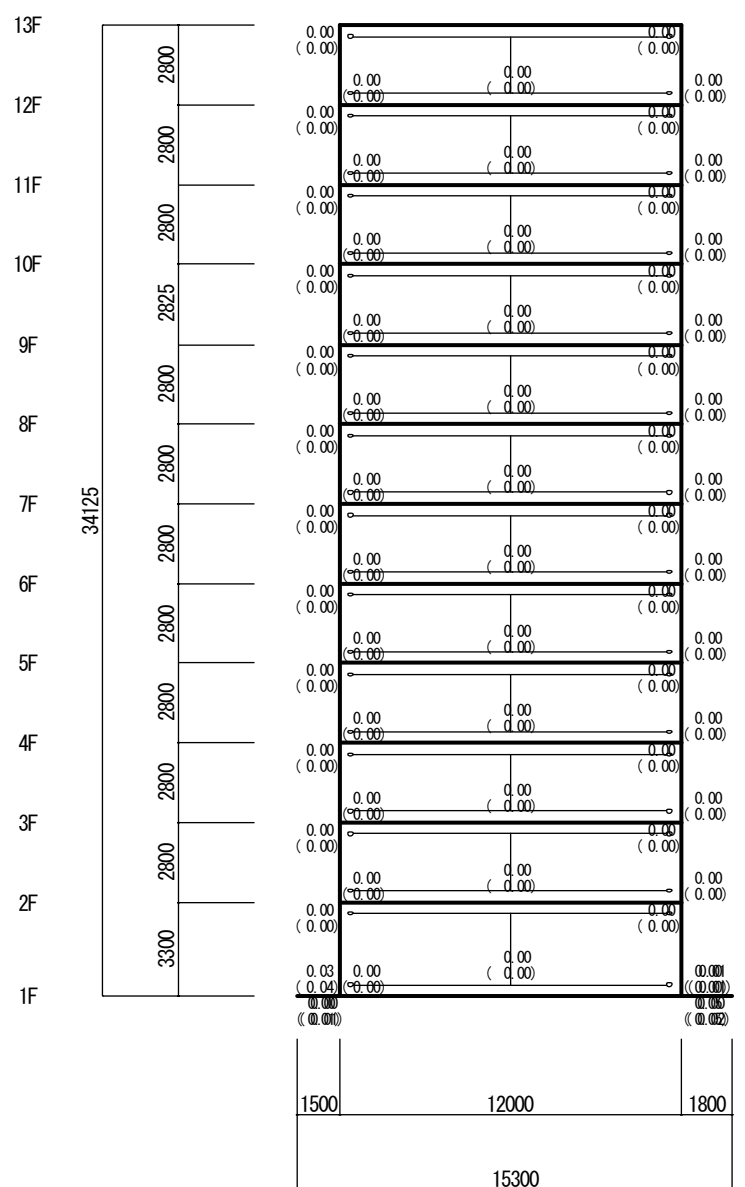


Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)

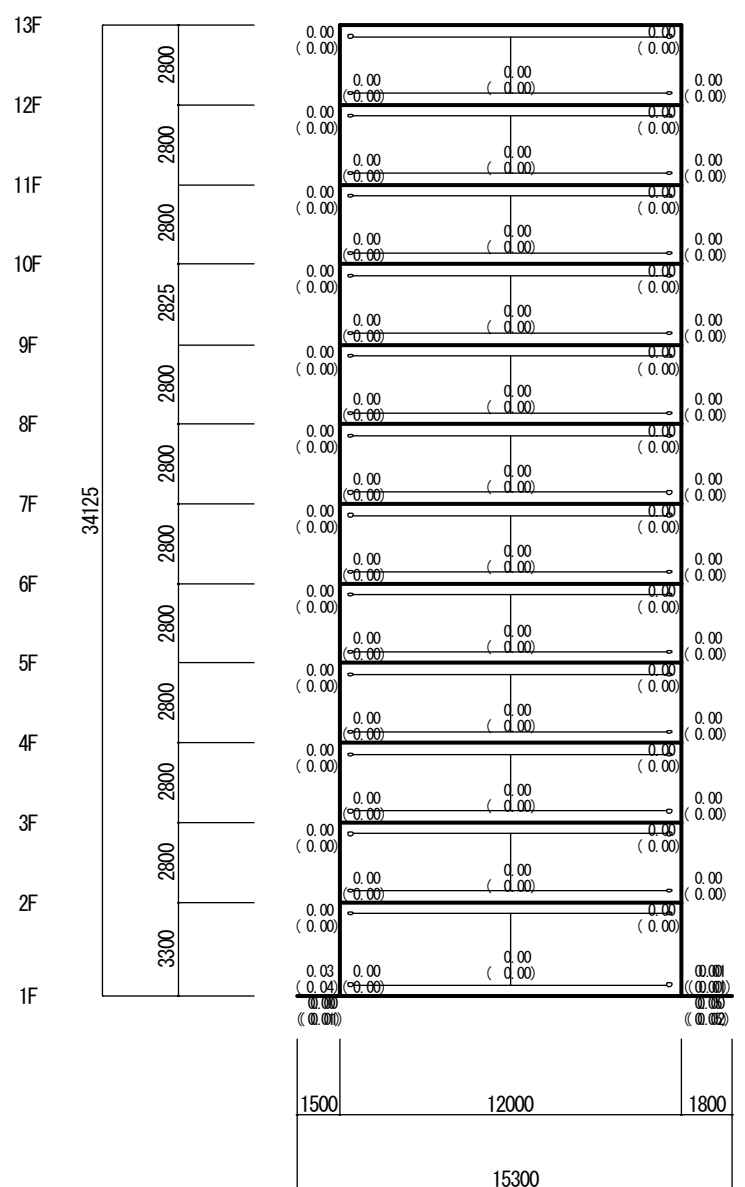

Y1 Y2 Y3 Y4


X5 フレーム (S=1/265)

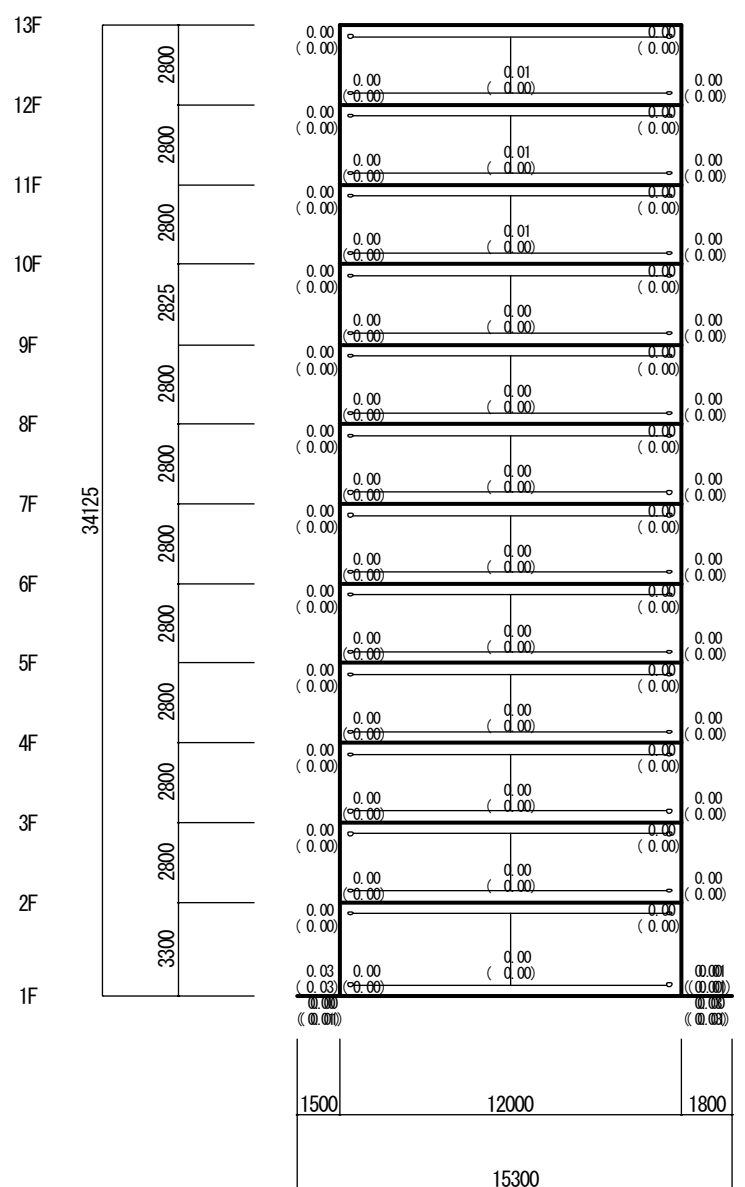

Y1 Y2 Y3 Y4


X6 フレーム (S=1/265)

(2) 短期荷重時断面検定比図

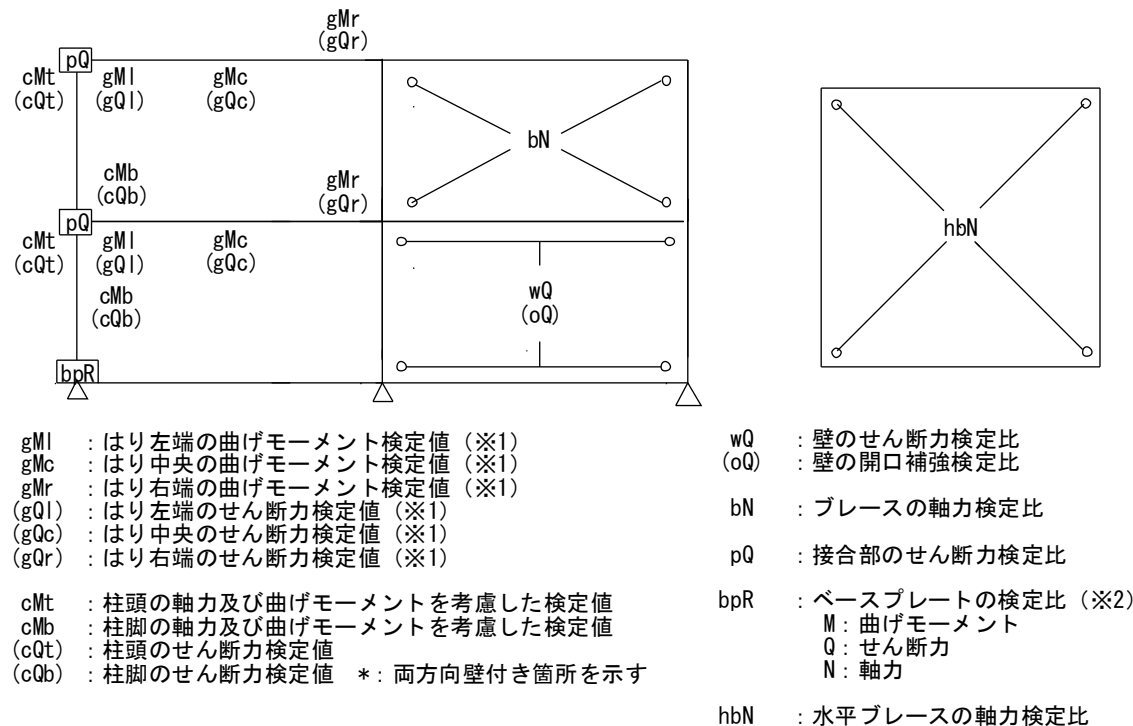

(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

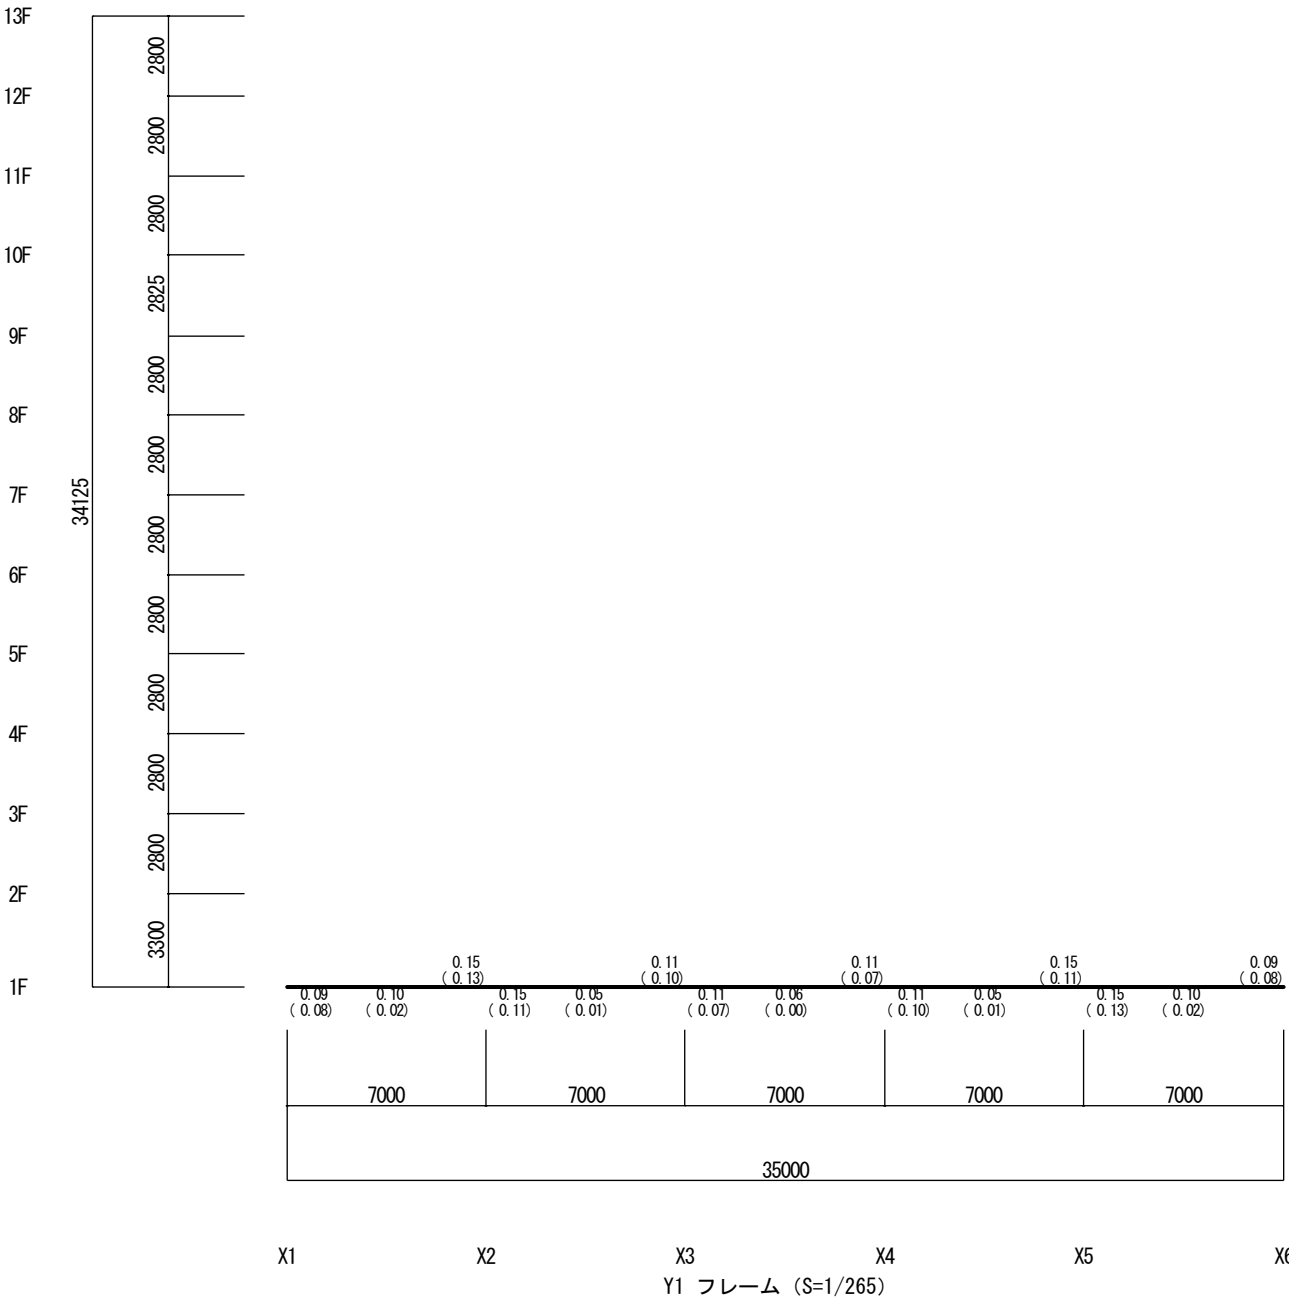

34125	13F 12F 11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F	2800 2800 2800 2825 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3300	0.63 (0.06)	0.81 (0.55)	0.21 (0.29)	0.76 (0.56)	0.80 (0.56)	0.65 (0.59)	0.14 (0.32)	0.82 (0.32)	0.64 (0.59)	0.14 (0.32)	0.82 (0.32)	0.64 (0.59)	0.14 (0.32)	0.76 (0.56)	0.80 (0.56)	0.21 (0.29)	0.63 (0.06)
			0.48 (0.06)	0.91 (0.60)	0.06 (0.28)	0.75 (0.66)	0.11 (0.32)	0.75 (0.65)	0.11 (0.32)	0.75 (0.65)	0.06 (0.28)	0.92 (0.60)	0.17 (0.37)	0.70 (0.21)					
			0.14 (0.21)	0.76 (0.77)	0.31 (0.42)	0.80 (0.80)	0.33 (0.44)	0.80 (0.80)	0.33 (0.44)	0.80 (0.80)	0.31 (0.42)	0.78 (0.77)	0.14 (0.21)						
			0.61 (0.31)	0.78 (0.77)	0.11 (0.55)	0.65 (0.58)	0.80 (0.80)	0.09 (0.58)	0.66 (0.60)	0.80 (0.80)	0.09 (0.58)	0.66 (0.60)	0.80 (0.80)	0.09 (0.58)	0.65 (0.58)	0.76 (0.77)	0.11 (0.55)	0.61 (0.31)	0.18 (0.31)
			0.18 (0.31)	0.85 (0.85)	0.37 (0.58)	0.89 (0.88)	0.38 (0.60)	0.89 (0.88)	0.38 (0.60)	0.89 (0.88)	0.37 (0.58)	0.87 (0.85)	0.10 (0.63)	0.36 (0.34)					
			0.36 (0.34)	0.87 (0.85)	0.10 (0.63)	0.47 (0.61)	0.89 (0.88)	0.09 (0.65)	0.48 (0.62)	0.89 (0.88)	0.09 (0.65)	0.47 (0.61)	0.85 (0.85)	0.10 (0.63)	0.36 (0.34)				
			0.29 (0.34)	0.90 (0.81)	0.50 (0.61)	0.93 (0.81)	0.51 (0.62)	0.93 (0.81)	0.51 (0.62)	0.93 (0.81)	0.50 (0.61)	0.93 (0.81)	0.29 (0.34)						
			0.39 (0.37)	0.93 (0.81)	0.09 (0.64)	0.55 (0.72)	0.93 (0.81)	0.07 (0.64)	0.56 (0.74)	0.93 (0.81)	0.07 (0.64)	0.56 (0.74)	0.93 (0.81)	0.09 (0.64)	0.55 (0.72)	0.93 (0.81)	0.09 (0.64)	0.39 (0.37)	0.22 (0.37)
			0.43 (0.47)	0.98 (0.81)	0.09 (0.64)	0.53 (0.83)	0.98 (0.81)	0.07 (0.64)	0.54 (0.84)	0.98 (0.81)	0.07 (0.64)	0.54 (0.84)	0.98 (0.81)	0.09 (0.64)	0.53 (0.83)	0.96 (0.81)	0.09 (0.64)	0.43 (0.47)	0.28 (0.47)
			0.30 (0.39)	0.84 (0.83)	0.07 (0.68)	0.44 (0.80)	0.96 (0.78)	0.06 (0.63)	0.44 (0.81)	0.96 (0.78)	0.06 (0.63)	0.44 (0.81)	0.96 (0.78)	0.06 (0.63)	0.44 (0.80)	0.82 (0.80)	0.07 (0.68)	0.30 (0.39)	0.21 (0.39)
			0.29 (0.42)	0.88 (0.86)	0.07 (0.71)	0.40 (0.82)	1.00 (0.80)	0.06 (0.63)	0.40 (0.82)	1.00 (0.78)	0.06 (0.63)	0.40 (0.82)	1.00 (0.81)	0.06 (0.63)	0.40 (0.82)	0.85 (0.86)	0.07 (0.71)	0.29 (0.42)	0.25 (0.42)
			0.25 (0.43)	0.90 (0.87)	0.07 (0.72)	0.38 (0.82)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.38 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.38 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.38 (0.87)	0.87 (0.82)	0.07 (0.72)	0.25 (0.43)	0.28 (0.43)
			0.17 (0.45)	0.89 (0.87)	0.07 (0.72)	0.33 (0.84)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.33 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.33 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.33 (0.84)	0.87 (0.87)	0.07 (0.72)	0.17 (0.45)	0.29 (0.45)
0.08 (0.48)	0.85 (0.84)	0.07 (0.69)	0.23 (0.79)	0.83 (0.83)	0.05 (0.68)	0.23 (0.81)	0.83 (0.83)	0.05 (0.68)	0.23 (0.81)	0.83 (0.83)	0.05 (0.68)	0.23 (0.84)	0.83 (0.84)	0.07 (0.69)	0.08 (0.48)	0.43 (0.48)			
0.21 (0.61)	0.71 (0.71)	0.06 (0.56)	0.01 (0.85)	0.69 (0.69)	0.05 (0.55)	0.00 (0.77)	0.68 (0.69)	0.05 (0.54)	0.00 (0.77)	0.68 (0.69)	0.05 (0.55)	0.01 (0.85)	0.70 (0.71)	0.06 (0.56)	0.21 (0.61)	0.89 (0.61)			
0.34 (0.27)	0.12 (0.27)	0.16 (0.26)	0.06 (0.19)	0.21 (0.29)	0.03 (0.23)	0.19 (0.23)	0.06 (0.19)	0.21 (0.23)	0.06 (0.19)	0.21 (0.23)	0.06 (0.19)	0.21 (0.23)	0.06 (0.19)	0.12 (0.27)	0.34 (0.27)	0.89 (0.61)			
		7000		7000		7000		7000		7000		7000							
		35000																	
X1		X2		X3		X4		X5		X6									
Y2 フレーム (S=1/265)																			

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y2 フレーム (S=1/265)

34125	13F	2800	0.79 (0.10)	0.77 (0.71)	0.20 (0.40)	0.79 (0.38)	0.80 (0.74)	0.18 (0.42)	0.81 (0.40)	0.80 (0.74)	0.18 (0.42)	0.81 (0.40)	0.79 (0.74)	0.18 (0.42)	0.79 (0.38)	0.76 (0.72)	0.20 (0.40)	0.79 (0.71)	0.88 (0.10)				
			0.83 (0.25)	0.56 (0.10)	0.88 (0.80)	0.16 (0.50)	0.87 (0.80)	0.10 (0.38)	0.93 (0.85)	0.12 (0.40)	0.93 (0.85)	0.12 (0.40)	0.93 (0.85)	0.10 (0.38)	0.93 (0.85)	0.10 (0.38)	0.88 (0.80)	0.88 (0.10)	0.88 (0.10)				
			0.66 (0.34)	0.24 (0.25)	0.79 (0.77)	0.11 (0.53)	0.78 (0.77)	0.25 (0.60)	0.82 (0.81)	0.27 (0.50)	0.82 (0.81)	0.27 (0.50)	0.82 (0.81)	0.25 (0.49)	0.82 (0.81)	0.25 (0.49)	0.79 (0.77)	0.79 (0.25)	0.79 (0.25)	0.79 (0.25)			
			0.36 (0.36)	0.16 (0.34)	0.87 (0.85)	0.11 (0.61)	0.86 (0.85)	0.31 (0.60)	0.91 (0.88)	0.32 (0.62)	0.91 (0.88)	0.32 (0.62)	0.91 (0.88)	0.31 (0.60)	0.91 (0.88)	0.31 (0.60)	0.87 (0.85)	0.87 (0.36)	0.87 (0.36)	0.87 (0.36)			
			0.43 (0.40)	0.28 (0.36)	0.94 (0.96)	0.10 (0.73)	0.92 (0.96)	0.50 (0.66)	0.82 (0.95)	0.50 (0.67)	0.82 (0.95)	0.50 (0.67)	0.82 (0.95)	0.50 (0.67)	0.82 (0.95)	0.50 (0.67)	0.94 (0.40)	0.94 (0.40)	0.94 (0.40)	0.94 (0.40)			
			0.48 (0.48)	0.20 (0.40)	0.99 (0.96)	0.10 (0.73)	0.97 (0.96)	0.43 (0.66)	0.86 (0.95)	0.44 (0.67)	0.86 (0.95)	0.44 (0.67)	0.86 (0.95)	0.43 (0.66)	0.86 (0.95)	0.43 (0.66)	0.99 (0.48)	0.99 (0.40)	0.99 (0.40)	0.99 (0.40)			
			0.27 (0.38)	0.17 (0.38)	0.91 (0.94)	0.08 (0.74)	0.90 (0.94)	0.40 (0.63)	0.93 (0.94)	0.40 (0.64)	0.93 (0.94)	0.40 (0.64)	0.93 (0.94)	0.40 (0.63)	0.93 (0.94)	0.40 (0.63)	0.91 (0.48)	0.91 (0.38)	0.91 (0.38)	0.91 (0.38)			
			0.26 (0.44)	0.17 (0.38)	0.95 (0.94)	0.08 (0.74)	0.94 (0.94)	0.34 (0.70)	0.97 (0.94)	0.31 (0.64)	0.97 (0.94)	0.31 (0.64)	0.97 (0.94)	0.34 (0.70)	0.97 (0.94)	0.31 (0.63)	0.95 (0.44)	0.95 (0.38)	0.95 (0.38)	0.95 (0.38)			
			0.27 (0.50)	0.25 (0.44)	0.88 (0.95)	0.07 (0.78)	0.87 (0.96)	0.37 (0.70)	0.88 (0.96)	0.37 (0.71)	0.88 (0.96)	0.37 (0.71)	0.88 (0.96)	0.37 (0.70)	0.88 (0.96)	0.37 (0.70)	0.88 (0.95)	0.88 (0.44)	0.88 (0.44)	0.88 (0.44)			
			0.16 (0.45)	0.30 (0.50)	0.89 (0.96)	0.06 (0.78)	0.88 (0.96)	0.36 (0.78)	0.89 (0.96)	0.36 (0.79)	0.89 (0.96)	0.36 (0.79)	0.89 (0.96)	0.36 (0.78)	0.89 (0.96)	0.36 (0.78)	0.89 (0.96)	0.36 (0.45)	0.89 (0.45)	0.89 (0.45)			
			0.06 (0.54)	0.30 (0.45)	0.85 (0.92)	0.06 (0.75)	0.84 (0.92)	0.40 (0.71)	0.85 (0.93)	0.39 (0.71)	0.85 (0.93)	0.39 (0.71)	0.85 (0.93)	0.40 (0.71)	0.85 (0.93)	0.39 (0.71)	0.85 (0.92)	0.85 (0.45)	0.85 (0.45)	0.85 (0.45)			
			0.26 (0.59)	0.52 (0.54)	0.77 (0.85)	0.06 (0.68)	0.77 (0.77)	0.52 (0.74)	0.76 (0.84)	0.53 (0.75)	0.76 (0.84)	0.53 (0.75)	0.76 (0.84)	0.52 (0.74)	0.76 (0.85)	0.53 (0.75)	0.77 (0.85)	0.77 (0.59)	0.77 (0.59)	0.77 (0.59)	0.77 (0.59)		
			0.96 (0.59)	0.32 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)	0.30 (0.41)	0.86 (0.77)		
0.43 (0.37)	0.10 (0.35)	0.26 (0.37)	0.06 (0.30)	0.33 (0.40)	0.03 (0.33)	0.33 (0.40)	0.03 (0.33)	0.33 (0.40)	0.03 (0.33)	0.33 (0.40)	0.03 (0.33)	0.33 (0.40)	0.03 (0.33)	0.33 (0.40)	0.03 (0.33)	0.33 (0.40)	0.03 (0.33)	0.33 (0.40)					
7000																			7000	7000	7000	7000	
35000																							
Y3 フレーム (S=1/265)																							
X1 X2 X3 X4 X5 X6																							

X1

X2


X3


X4

X5


X6

Y3 フレーム (S=1/265)

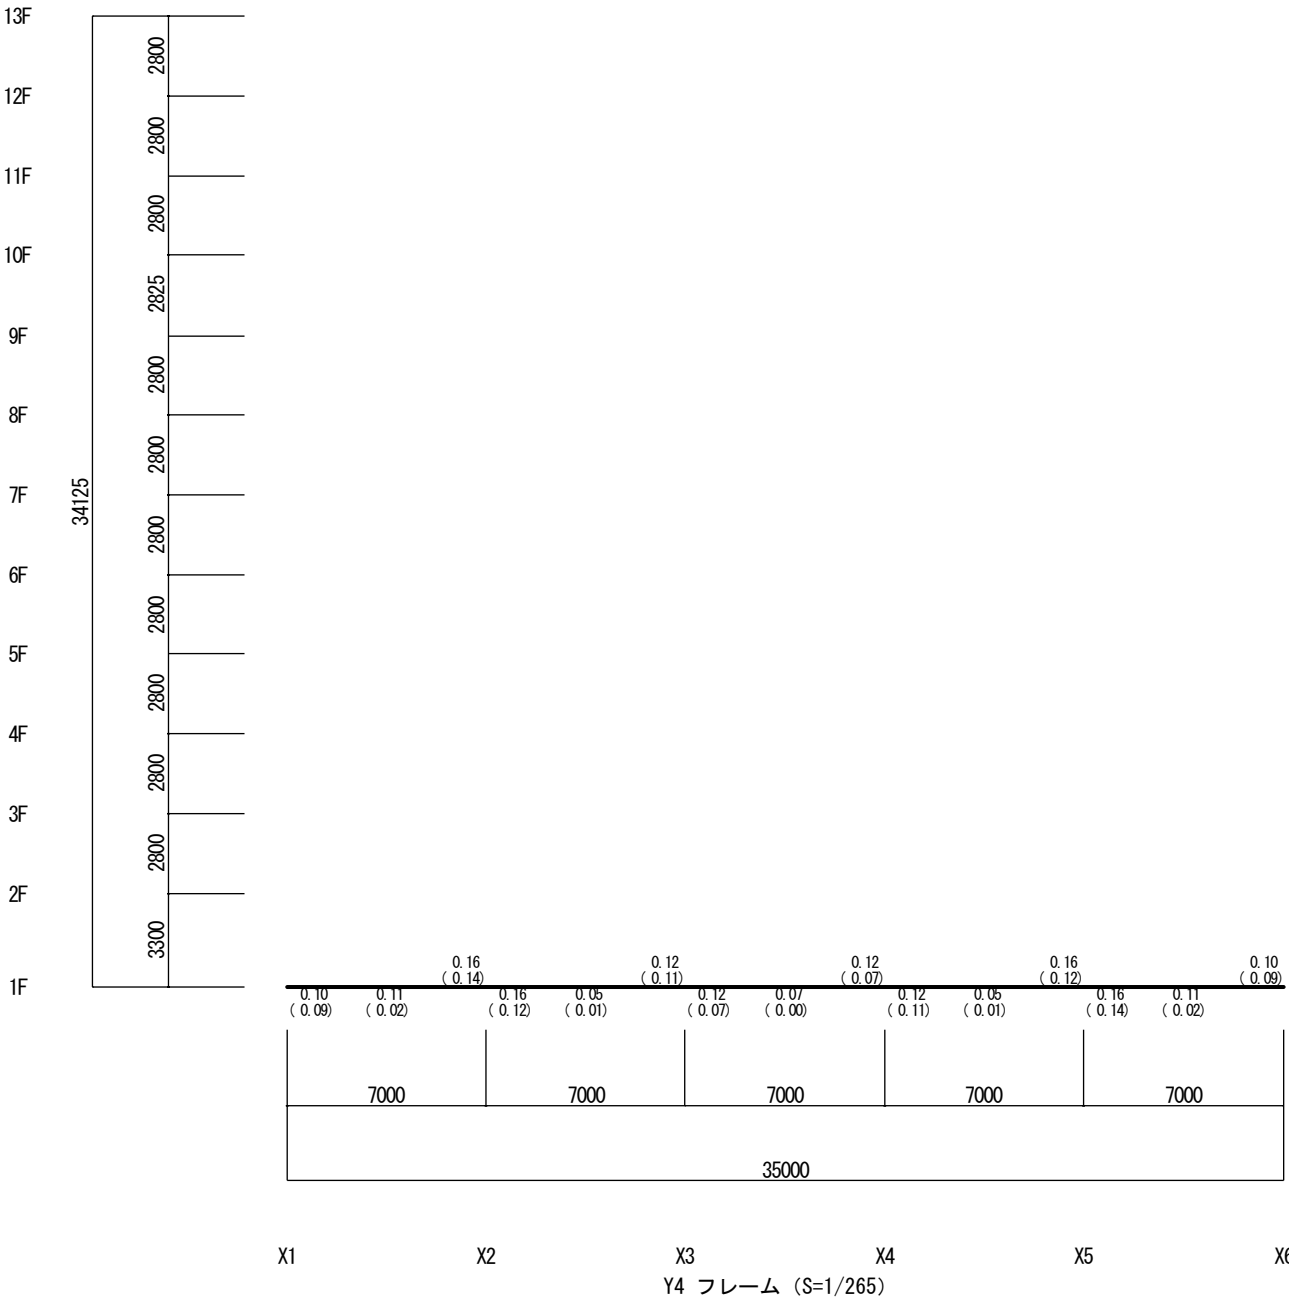


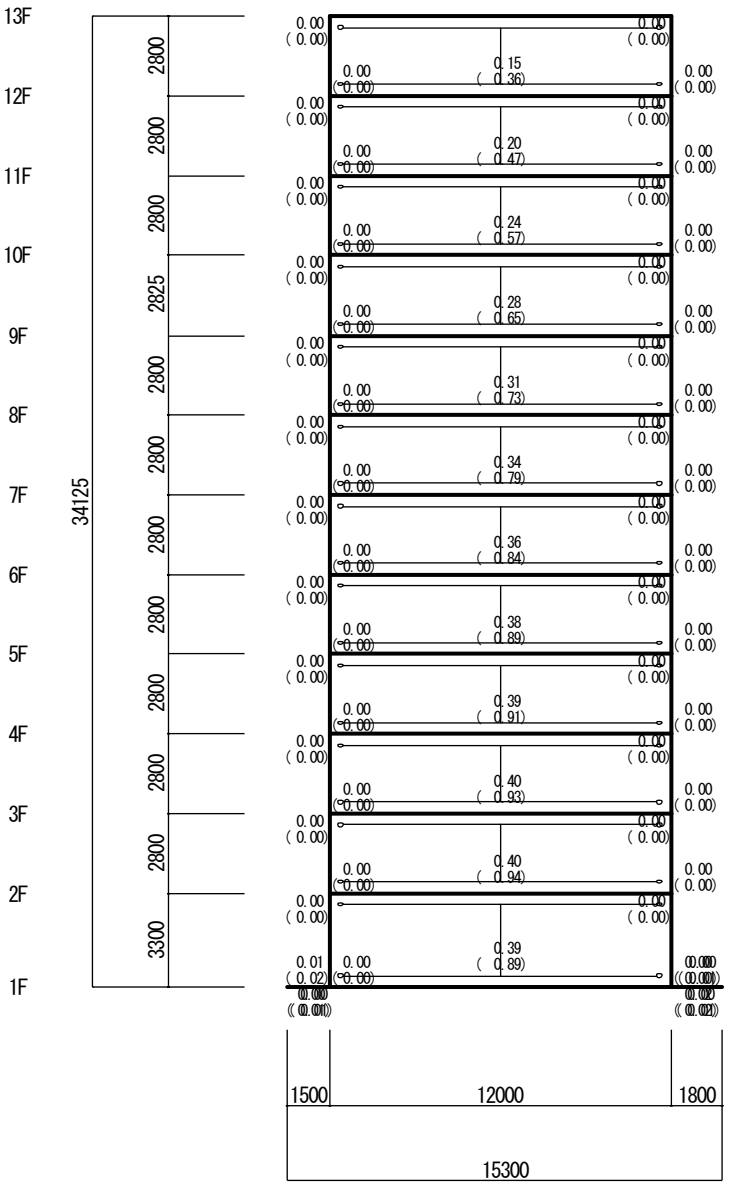


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

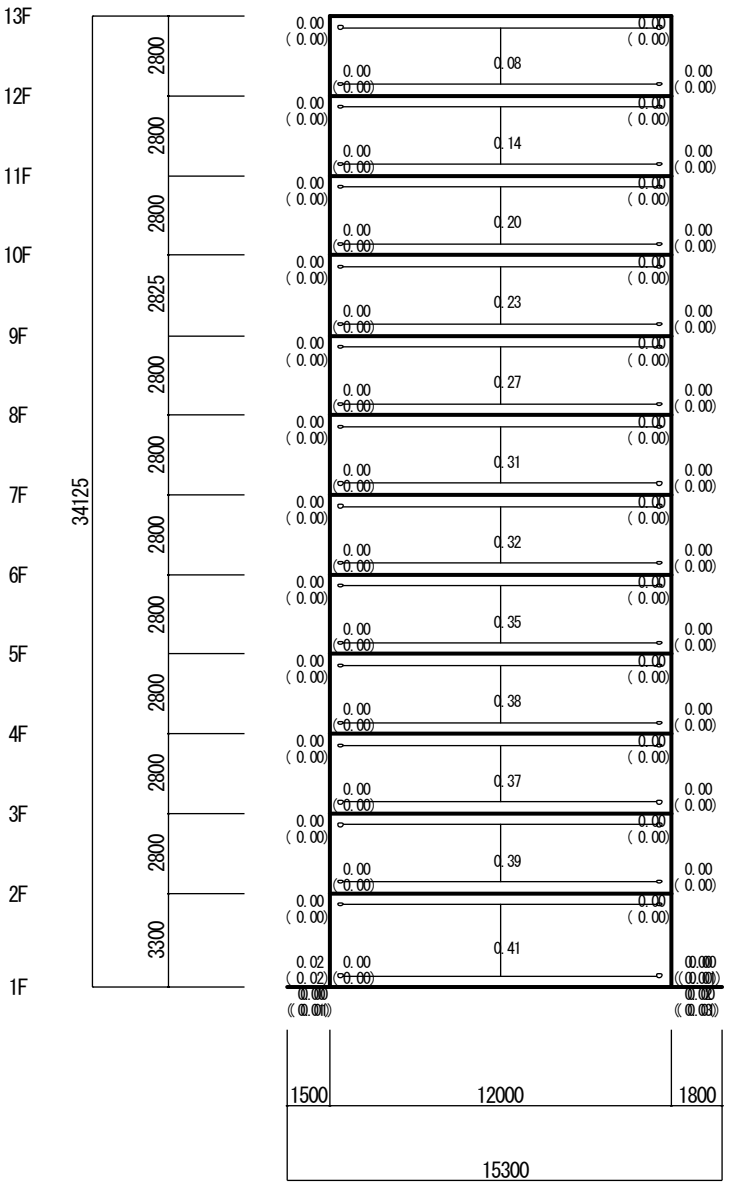


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

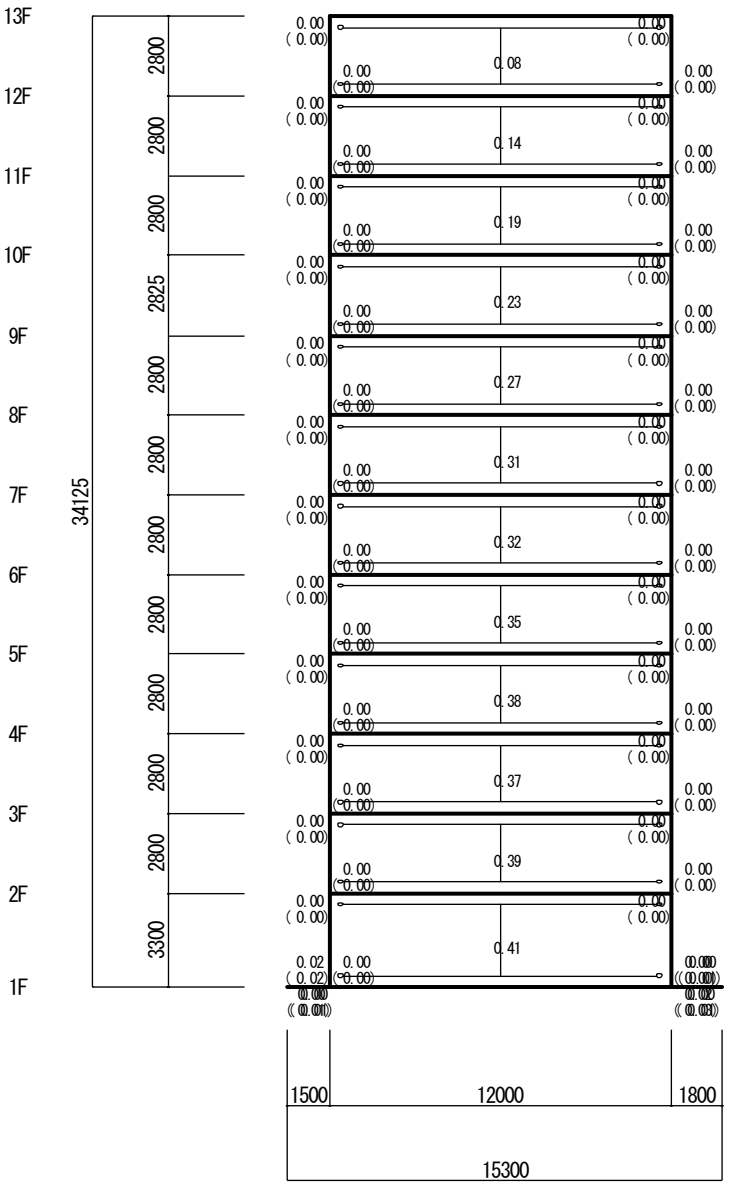


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

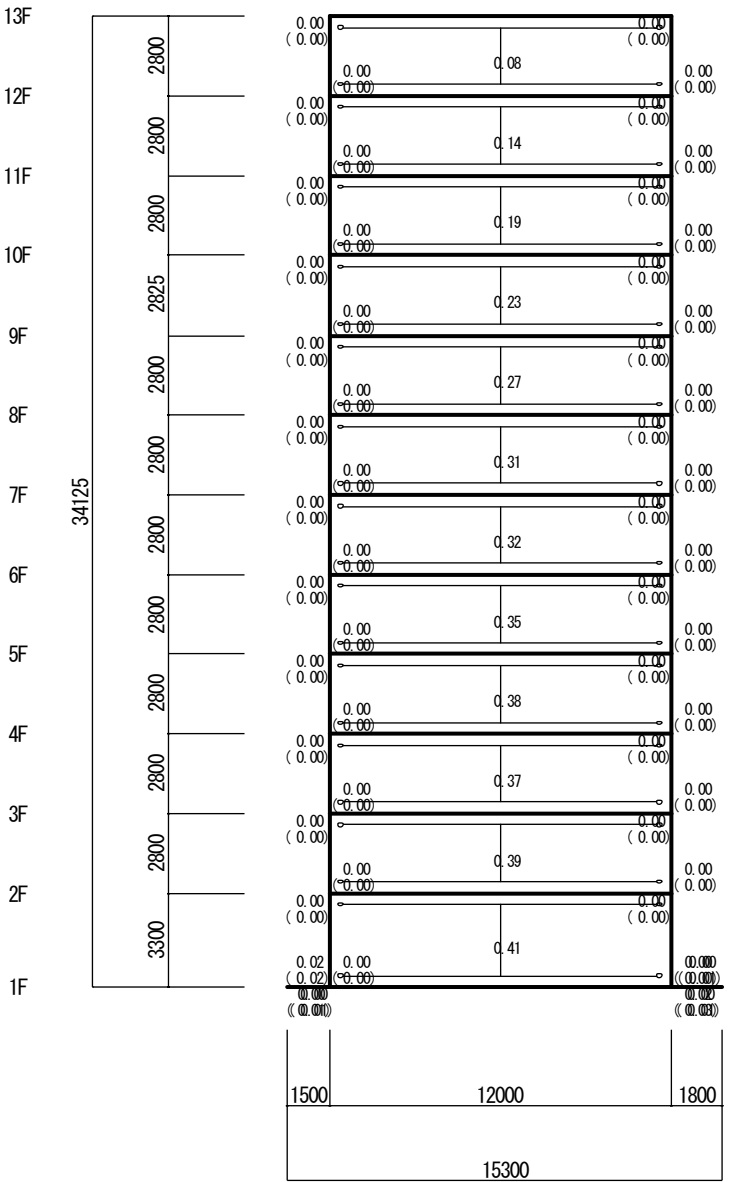

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

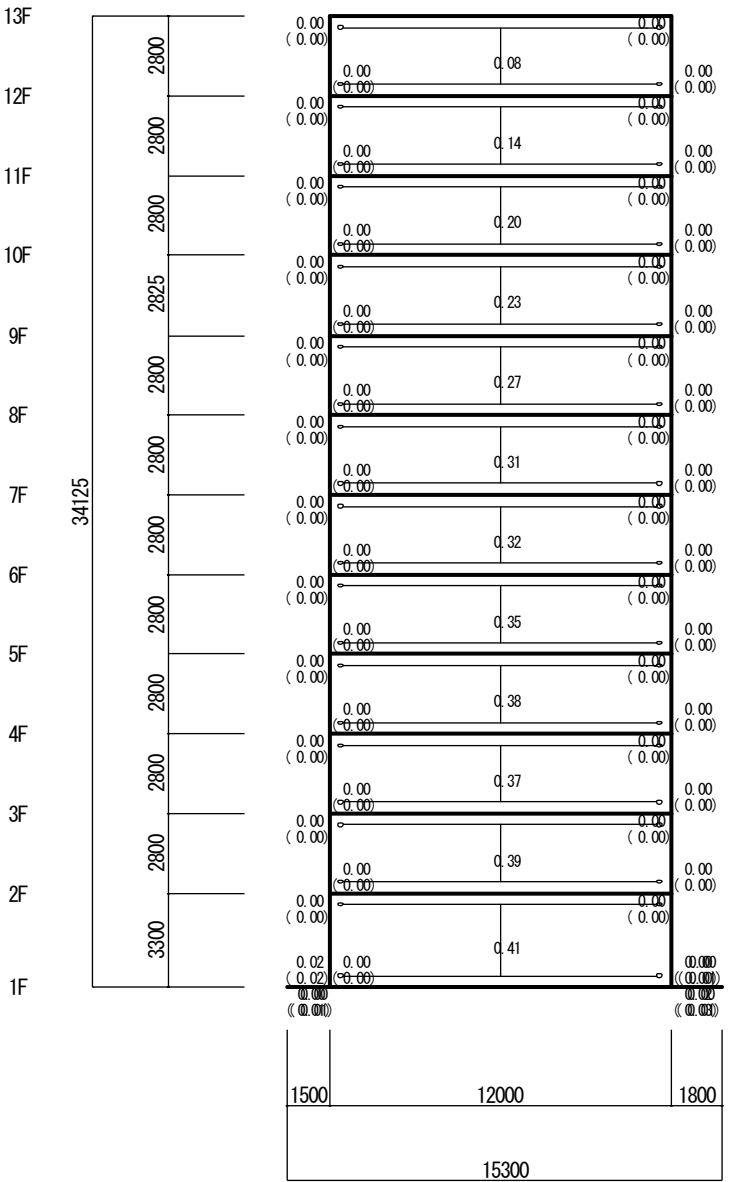


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

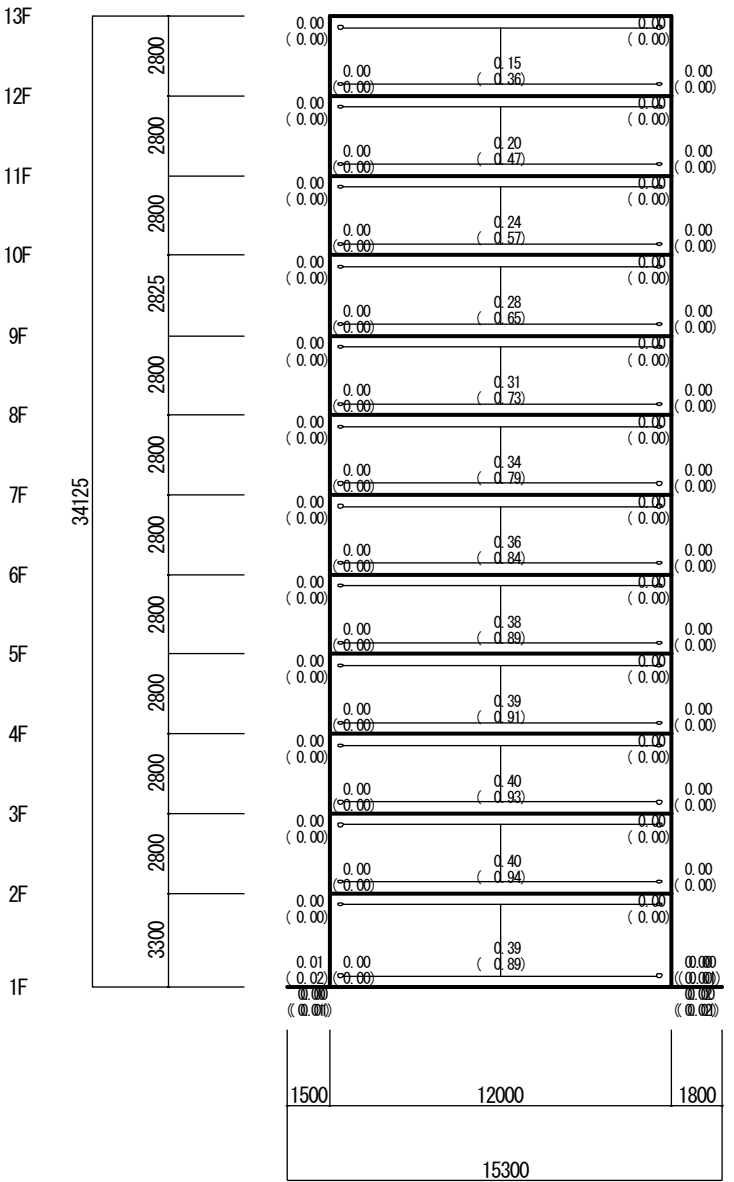

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

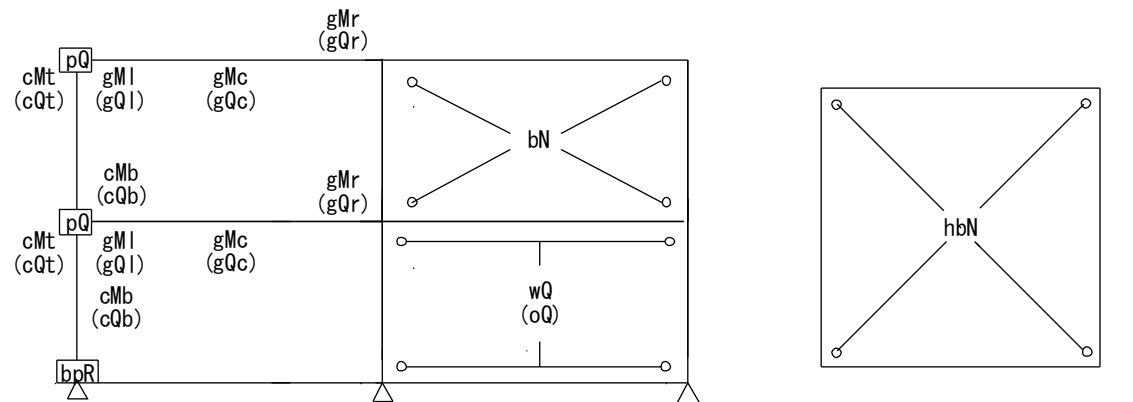

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比


pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

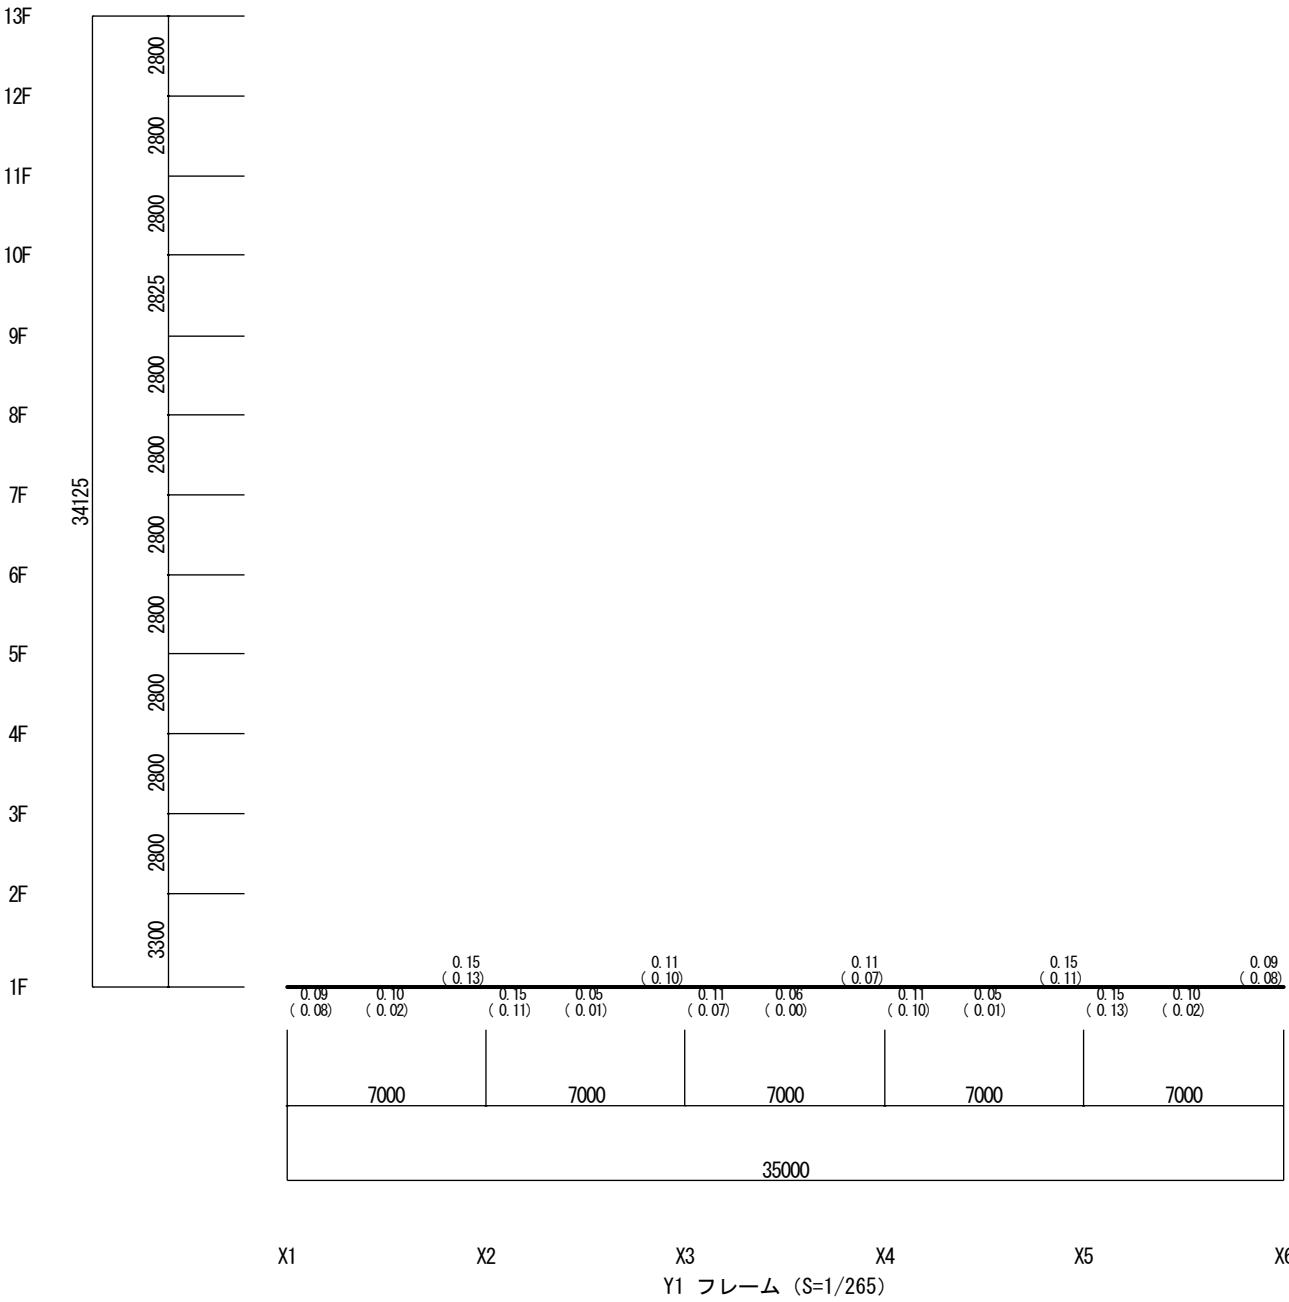


34125	13F	2800	0.63 (0.06)	0.81 (0.55)	0.21 (0.29)	0.76 (0.28)	0.80 (0.56)	0.14 (0.32)	0.76 (0.59)	0.82 (0.32)	0.64 (0.59)	0.14 (0.32)	0.82 (0.32)	0.64 (0.59)	0.14 (0.32)	0.76 (0.28)	0.80 (0.56)	0.21 (0.29)	0.63 (0.06)
			0.48 (0.06)	0.91 (0.60)	0.06 (0.28)	0.75 (0.66)	0.11 (0.32)	0.75 (0.65)	0.11 (0.32)	0.75 (0.65)	0.06 (0.28)	0.92 (0.60)	0.48 (0.06)						
			0.70 (0.21)	0.92 (0.60)	0.17 (0.37)	0.62 (0.42)	0.75 (0.65)	0.12 (0.43)	0.64 (0.44)	0.75 (0.65)	0.12 (0.42)	0.64 (0.44)	0.75 (0.65)	0.12 (0.43)	0.62 (0.42)	0.91 (0.60)	0.17 (0.37)	0.70 (0.21)	
			0.14 (0.21)	0.76 (0.77)	0.31 (0.42)	0.80 (0.80)	0.33 (0.44)	0.80 (0.80)	0.33 (0.44)	0.80 (0.80)	0.31 (0.42)	0.76 (0.77)	0.14 (0.21)	0.78 (0.77)	0.31 (0.42)	0.80 (0.80)	0.33 (0.44)	0.78 (0.77)	0.14 (0.21)
			0.61 (0.31)	0.78 (0.77)	0.11 (0.55)	0.65 (0.58)	0.80 (0.80)	0.09 (0.58)	0.66 (0.60)	0.80 (0.80)	0.09 (0.58)	0.66 (0.60)	0.80 (0.80)	0.09 (0.58)	0.65 (0.58)	0.78 (0.77)	0.11 (0.55)	0.61 (0.31)	0.78 (0.77)
			0.18 (0.31)	0.85 (0.85)	0.37 (0.58)	0.89 (0.88)	0.38 (0.60)	0.89 (0.88)	0.38 (0.60)	0.89 (0.88)	0.37 (0.58)	0.85 (0.85)	0.18 (0.31)	0.87 (0.87)	0.38 (0.60)	0.89 (0.88)	0.37 (0.58)	0.87 (0.87)	0.18 (0.31)
			0.36 (0.34)	0.87 (0.85)	0.10 (0.63)	0.47 (0.61)	0.89 (0.88)	0.09 (0.65)	0.48 (0.62)	0.89 (0.88)	0.09 (0.65)	0.48 (0.62)	0.89 (0.88)	0.09 (0.65)	0.47 (0.61)	0.85 (0.85)	0.10 (0.63)	0.36 (0.34)	0.87 (0.85)
			0.29 (0.34)	0.90 (0.81)	0.50 (0.61)	0.93 (0.81)	0.51 (0.62)	0.93 (0.81)	0.51 (0.62)	0.93 (0.81)	0.50 (0.61)	0.90 (0.81)	0.29 (0.34)	0.93 (0.81)	0.51 (0.62)	0.93 (0.81)	0.50 (0.61)	0.93 (0.81)	0.29 (0.34)
			0.39 (0.37)	0.93 (0.81)	0.09 (0.64)	0.55 (0.72)	0.93 (0.81)	0.07 (0.64)	0.56 (0.74)	0.93 (0.81)	0.07 (0.64)	0.56 (0.74)	0.93 (0.81)	0.07 (0.64)	0.55 (0.72)	0.90 (0.81)	0.09 (0.64)	0.39 (0.37)	0.93 (0.81)
			0.22 (0.37)	0.96 (0.81)	0.43 (0.72)	0.98 (0.81)	0.44 (0.74)	0.98 (0.81)	0.44 (0.74)	0.98 (0.81)	0.43 (0.72)	0.96 (0.81)	0.22 (0.37)	0.98 (0.81)	0.44 (0.74)	0.98 (0.81)	0.43 (0.72)	0.98 (0.81)	0.22 (0.37)
			0.43 (0.47)	0.98 (0.81)	0.09 (0.64)	0.53 (0.83)	0.98 (0.81)	0.07 (0.64)	0.54 (0.84)	0.98 (0.81)	0.07 (0.64)	0.54 (0.84)	0.98 (0.81)	0.07 (0.64)	0.53 (0.83)	0.96 (0.81)	0.09 (0.64)	0.43 (0.47)	0.98 (0.81)
			0.28 (0.47)	0.82 (0.83)	0.48 (0.83)	0.96 (0.78)	0.48 (0.84)	0.96 (0.78)	0.48 (0.84)	0.96 (0.78)	0.48 (0.84)	0.96 (0.78)	0.28 (0.47)	0.82 (0.83)	0.48 (0.83)	0.96 (0.78)	0.48 (0.83)	0.96 (0.78)	0.28 (0.47)
			0.30 (0.39)	0.84 (0.83)	0.07 (0.68)	0.44 (0.80)	0.96 (0.78)	0.06 (0.63)	0.44 (0.81)	0.96 (0.78)	0.06 (0.63)	0.44 (0.81)	0.96 (0.78)	0.06 (0.63)	0.44 (0.80)	0.82 (0.83)	0.07 (0.68)	0.30 (0.39)	0.84 (0.83)
0.21 (0.39)	0.85 (0.86)	0.38 (0.80)	1.00 (0.78)	0.38 (0.81)	1.00 (0.78)	0.38 (0.81)	1.00 (0.78)	0.38 (0.81)	1.00 (0.78)	0.21 (0.39)	0.85 (0.86)	0.38 (0.80)	1.00 (0.78)	0.38 (0.80)	0.88 (0.86)	0.21 (0.39)	0.85 (0.86)		
0.29 (0.42)	0.88 (0.86)	0.07 (0.71)	0.40 (0.82)	1.00 (0.78)	0.06 (0.63)	0.40 (0.82)	1.00 (0.78)	0.06 (0.63)	0.40 (0.82)	1.00 (0.78)	0.06 (0.63)	0.40 (0.82)	0.85 (0.86)	0.07 (0.71)	0.29 (0.42)	0.88 (0.86)			
0.25 (0.42)	0.87 (0.87)	0.38 (0.82)	0.88 (0.83)	0.38 (0.82)	0.88 (0.87)	0.38 (0.82)	0.88 (0.87)	0.38 (0.82)	0.88 (0.87)	0.25 (0.43)	0.87 (0.87)	0.38 (0.82)	0.88 (0.83)	0.38 (0.82)	0.90 (0.87)	0.25 (0.43)	0.87 (0.87)		
0.25 (0.43)	0.90 (0.87)	0.07 (0.72)	0.38 (0.82)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.38 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.38 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.38 (0.83)	0.87 (0.87)	0.07 (0.72)	0.25 (0.43)	0.90 (0.87)			
0.28 (0.43)	0.87 (0.87)	0.39 (0.82)	0.88 (0.87)	0.39 (0.82)	0.88 (0.83)	0.39 (0.82)	0.88 (0.87)	0.39 (0.82)	0.88 (0.83)	0.28 (0.43)	0.87 (0.87)	0.39 (0.82)	0.88 (0.87)	0.39 (0.82)	0.89 (0.87)	0.28 (0.43)	0.87 (0.87)		
0.17 (0.45)	0.89 (0.87)	0.07 (0.72)	0.33 (0.84)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.33 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.33 (0.83)	0.88 (0.87)	0.05 (0.72)	0.33 (0.84)	0.87 (0.87)	0.07 (0.72)	0.17 (0.45)	0.89 (0.87)			
0.29 (0.45)	0.83 (0.84)	0.40 (0.84)	0.83 (0.83)	0.40 (0.83)	0.83 (0.83)	0.40 (0.83)	0.83 (0.83)	0.40 (0.83)	0.83 (0.83)	0.29 (0.48)	0.83 (0.84)	0.40 (0.84)	0.83 (0.83)	0.40 (0.84)	0.85 (0.84)	0.29 (0.45)	0.83 (0.84)		
0.08 (0.48)	0.85 (0.84)	0.07 (0.69)	0.23 (0.79)	0.83 (0.83)	0.05 (0.68)	0.23 (0.81)	0.83 (0.83)	0.05 (0.68)	0.23 (0.81)	0.83 (0.83)	0.05 (0.68)	0.23 (0.83)	0.83 (0.84)	0.07 (0.69)	0.08 (0.48)	0.85 (0.84)			
0.43 (0.48)	0.70 (0.71)	0.46 (0.79)	0.68 (0.69)	0.47 (0.81)	0.68 (0.69)	0.47 (0.81)	0.68 (0.69)	0.47 (0.81)	0.68 (0.69)	0.43 (0.48)	0.70 (0.71)	0.46 (0.79)	0.68 (0.69)	0.47 (0.81)	0.71 (0.71)	0.43 (0.48)	0.68 (0.69)		
0.21 (0.61)	0.71 (0.71)	0.06 (0.56)	0.01 (0.85)	0.69 (0.69)	0.05 (0.55)	0.00 (0.77)	0.68 (0.69)	0.05 (0.54)	0.00 (0.77)	0.21 (0.61)	0.71 (0.71)	0.06 (0.56)	0.01 (0.85)	0.69 (0.69)	0.21 (0.61)	0.71 (0.71)	0.06 (0.56)		
0.89 (0.61)	0.21 (0.33)	0.83 (0.85)	0.19 (0.23)	0.77 (0.77)	0.21 (0.29)	0.77 (0.77)	0.21 (0.29)	0.77 (0.77)	0.21 (0.29)	0.89 (0.61)	0.21 (0.33)	0.83 (0.85)	0.19 (0.23)	0.77 (0.77)	0.34 (0.27)	0.89 (0.61)	0.21 (0.33)		
0.34 (0.27)	0.12 (0.27)	0.16 (0.26)	0.06 (0.19)	0.21 (0.29)	0.03 (0.23)	0.19 (0.23)	0.06 (0.19)	0.21 (0.23)	0.19 (0.23)	0.34 (0.27)	0.12 (0.27)	0.16 (0.26)	0.06 (0.19)	0.21 (0.23)	0.34 (0.27)	0.12 (0.27)	0.16 (0.26)		
		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000			7000	7000	7000	7000	7000			
		35000																	


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

Y3 フレーム (S=1/265)

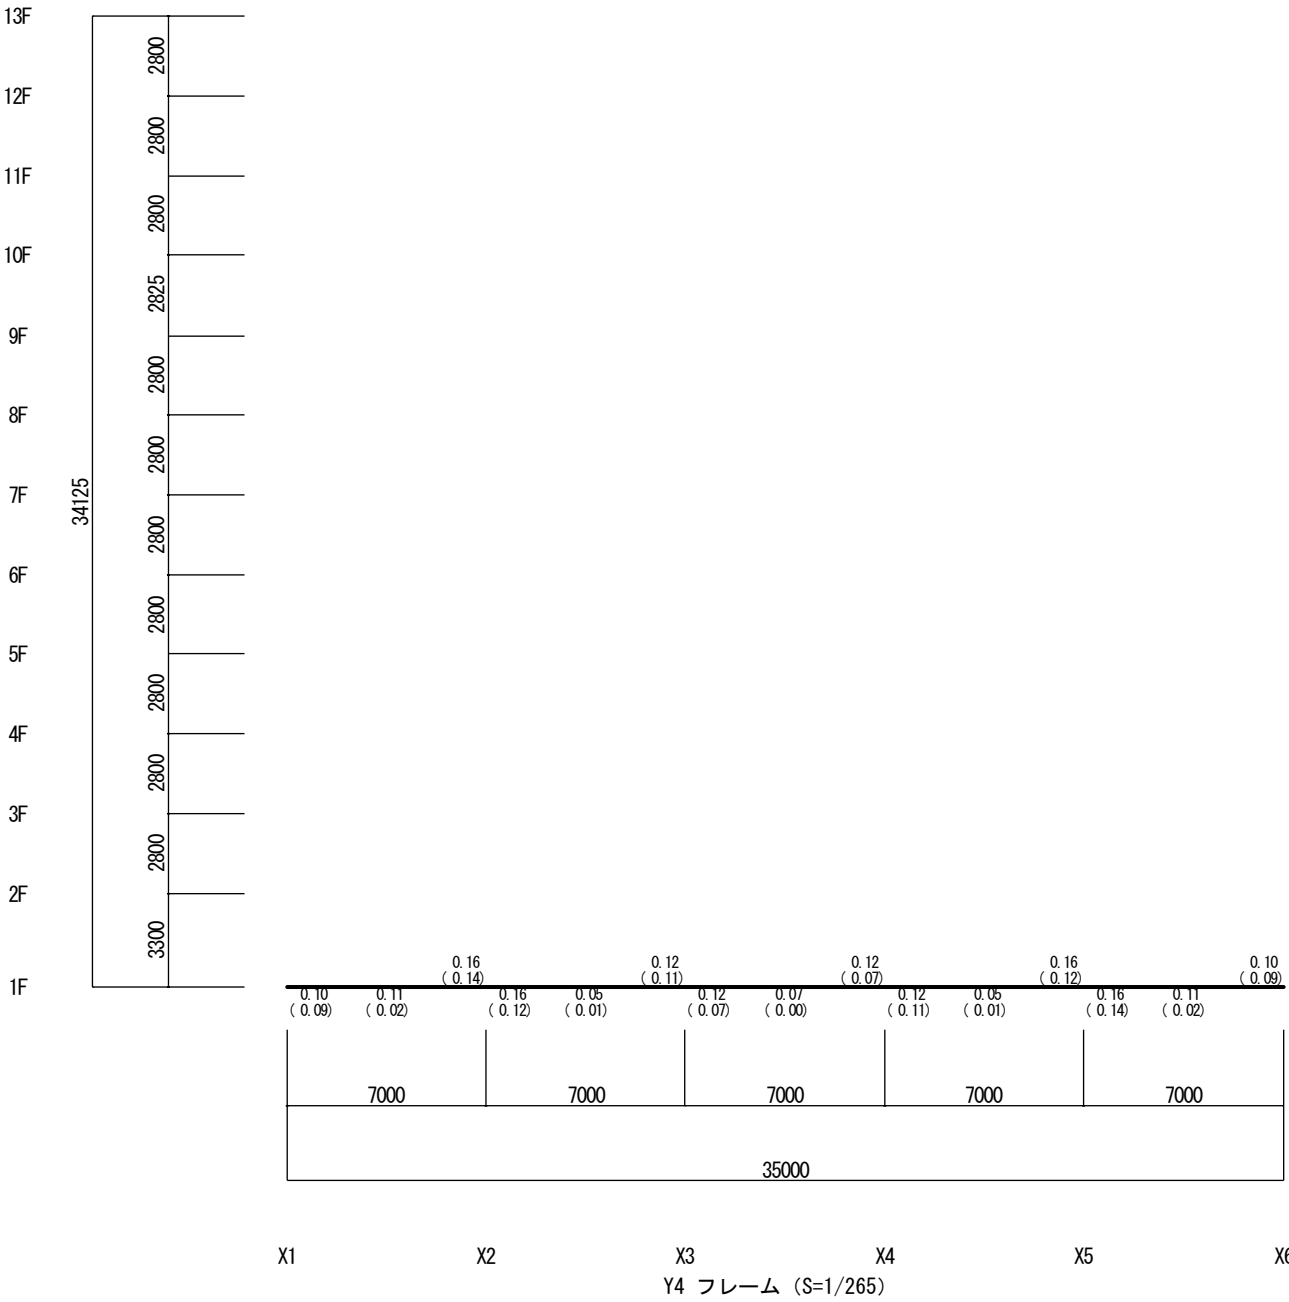


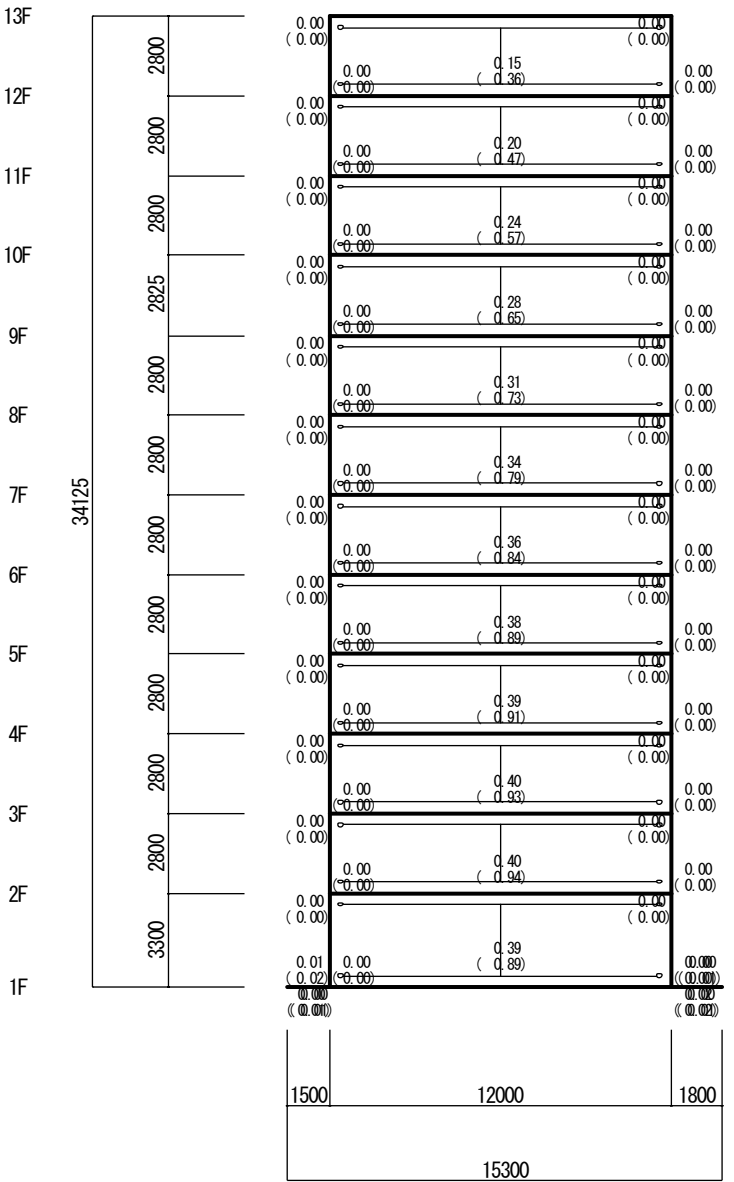


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

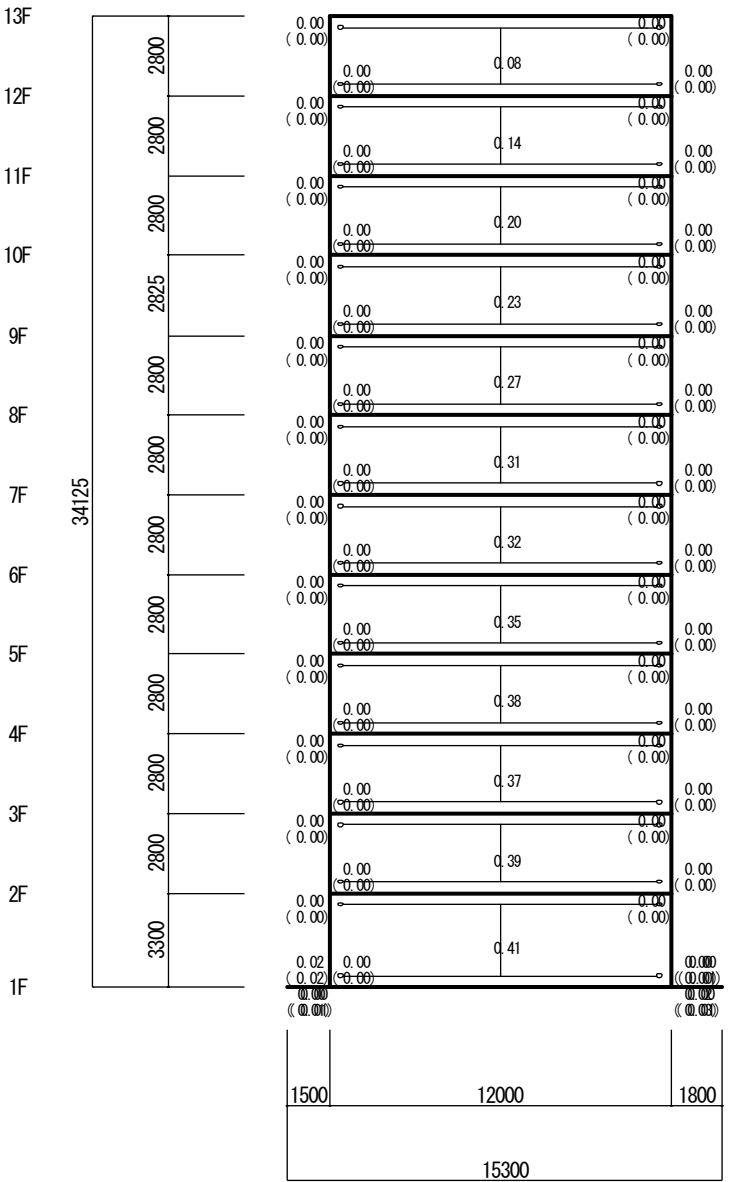


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

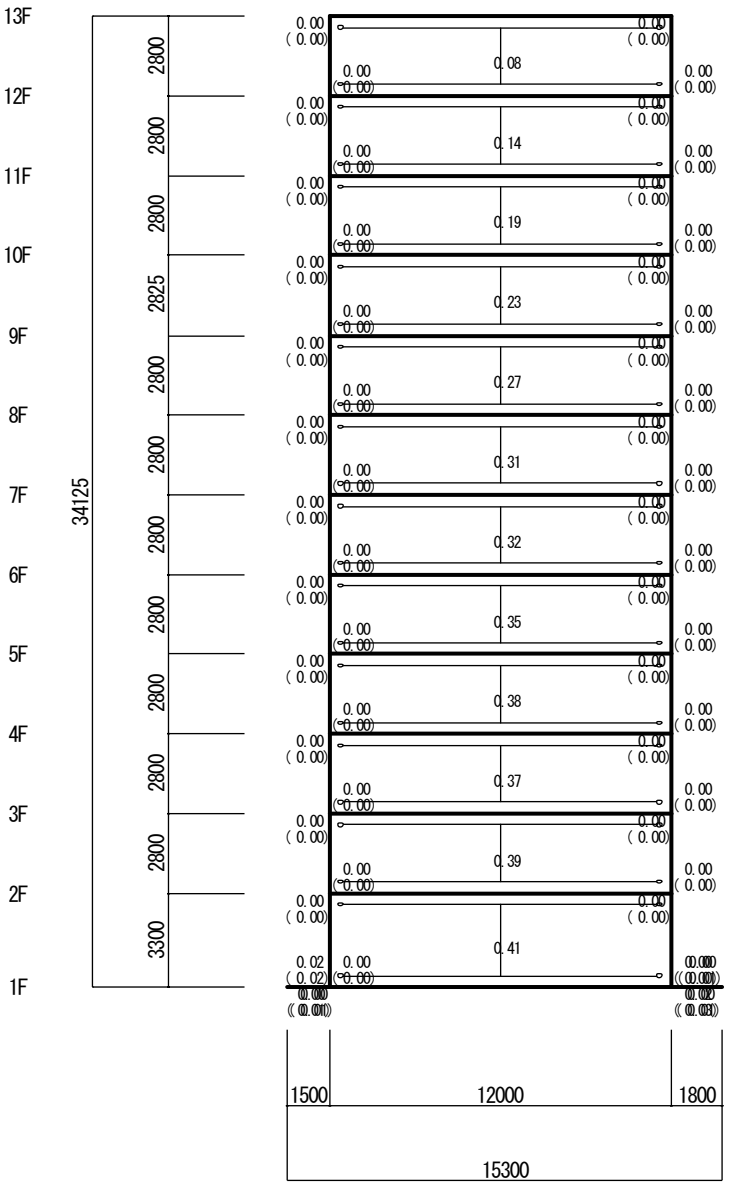


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

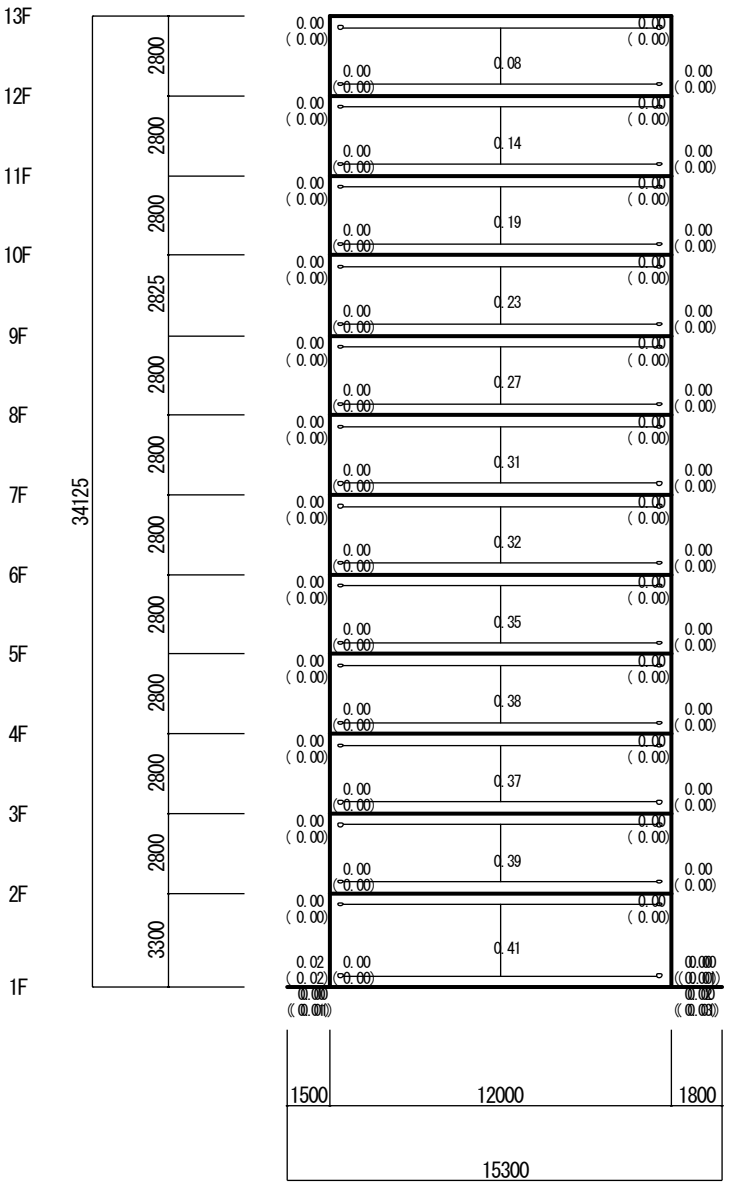

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

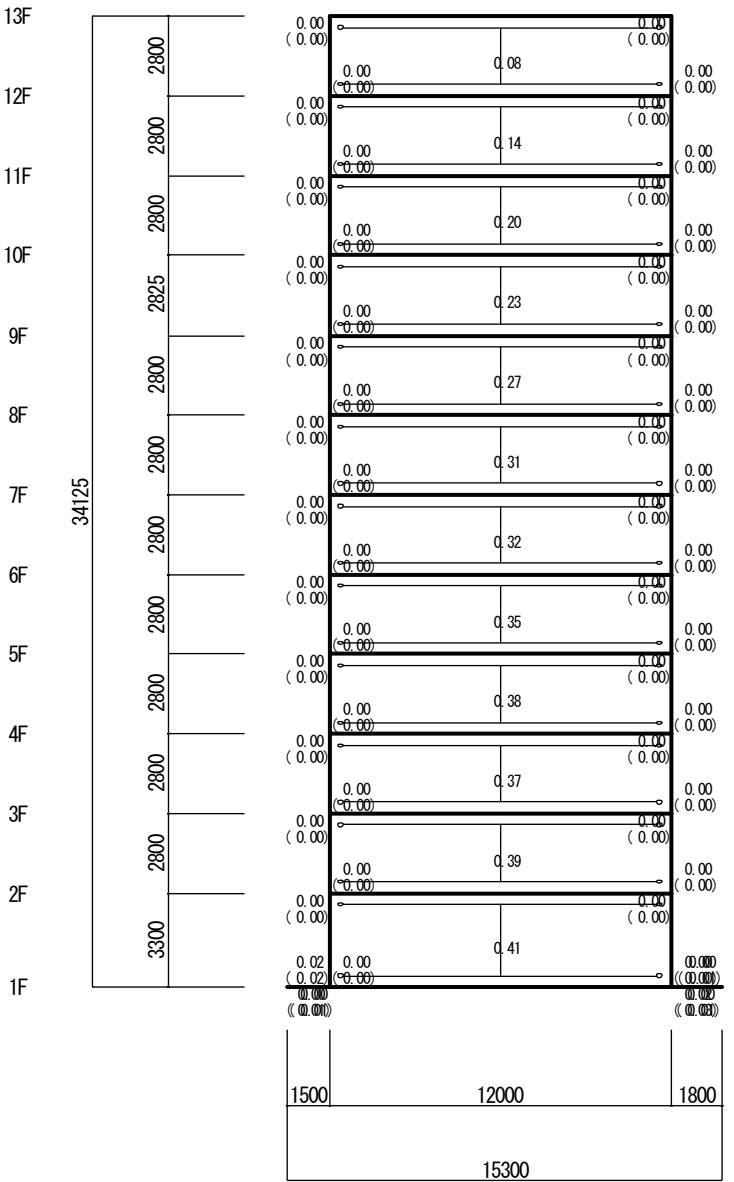

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

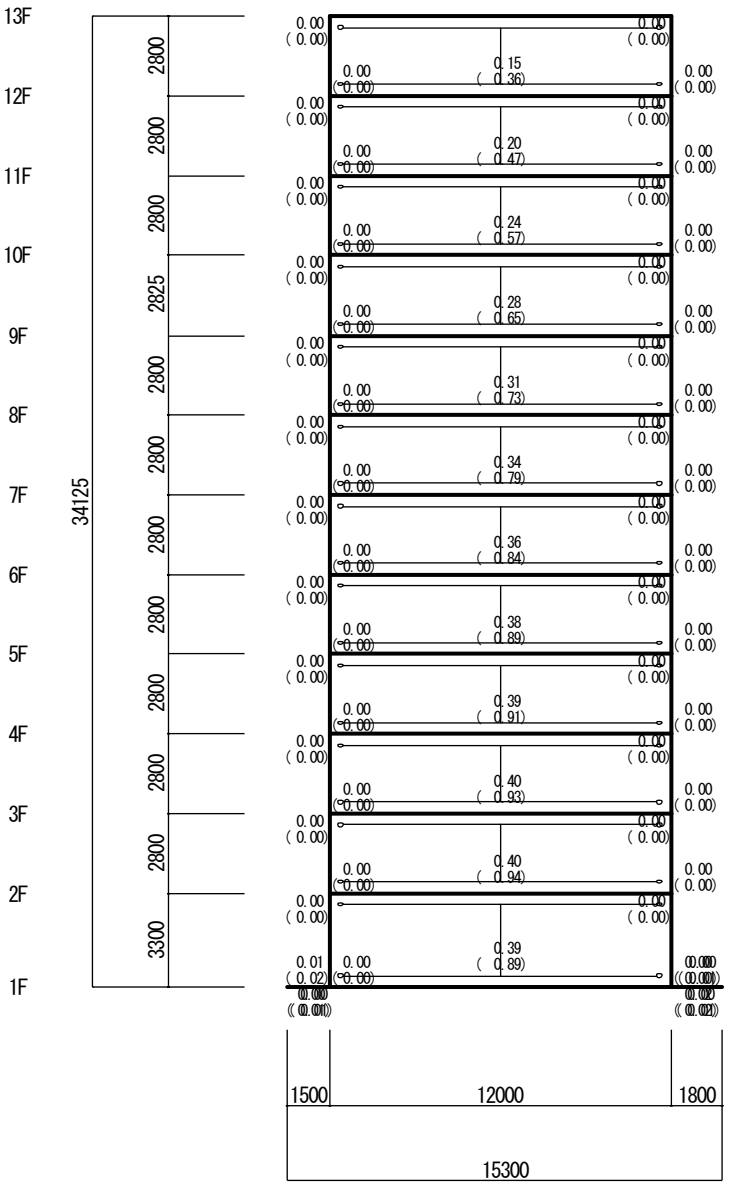

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.683(秒)	0.683(秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.996 (Rt = 0.996)	Ci = 0.996 (Rt = 0.996)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	5248.06	5248.06	2.533	13293.99	2.543
12F	5153.06	10401.13	2.042	21241.41	2.050
11F	5234.16	15635.29	1.800	28149.48	1.807
10F	5257.68	20892.97	1.641	34294.33	1.648
9F	5416.32	26309.29	1.519	39951.41	1.524
8F	5416.32	31725.62	1.419	45008.28	1.424
7F	5491.52	37217.13	1.332	49573.01	1.337
6F	5523.37	42740.50	1.255	53626.18	1.260
5F	5539.73	48280.23	1.184	57172.44	1.189
4F	5571.42	53851.65	1.118	60231.70	1.123
3F	5603.27	59454.93	1.056	62808.15	1.060
2F	5728.32	65183.25	0.996	64933.78	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	5248.06	5248.06	2.533	13293.99	2.543
12F	5153.06	10401.13	2.042	21241.41	2.050
11F	5234.16	15635.29	1.800	28149.48	1.807
10F	5257.68	20892.97	1.641	34294.33	1.648
9F	5416.32	26309.29	1.519	39951.41	1.524
8F	5416.32	31725.62	1.419	45008.28	1.424
7F	5491.52	37217.13	1.332	49573.01	1.337
6F	5523.37	42740.50	1.255	53626.18	1.260
5F	5539.73	48280.23	1.184	57172.44	1.189
4F	5571.42	53851.65	1.118	60231.70	1.123
3F	5603.27	59454.93	1.056	62808.15	1.060
2F	5728.32	65183.25	0.996	64933.78	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	5248.06	5248.06	2.533	13293.99	2.543
12F	5153.06	10401.13	2.042	21241.41	2.050
11F	5234.16	15635.29	1.800	28149.48	1.807
10F	5257.68	20892.97	1.641	34294.33	1.648
9F	5416.32	26309.29	1.519	39951.41	1.524
8F	5416.32	31725.62	1.419	45008.28	1.424
7F	5491.52	37217.13	1.332	49573.01	1.337
6F	5523.37	42740.50	1.255	53626.18	1.260
5F	5539.73	48280.23	1.184	57172.44	1.189
4F	5571.42	53851.65	1.118	60231.70	1.123
3F	5603.27	59454.93	1.056	62808.15	1.060
2F	5728.32	65183.25	0.996	64933.78	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
13F	5248. 06	5248. 06	2. 533	13293. 99	2. 543
12F	5153. 06	10401. 13	2. 042	21241. 41	2. 050
11F	5234. 16	15635. 29	1. 800	28149. 48	1. 807
10F	5257. 68	20892. 97	1. 641	34294. 33	1. 648
9F	5416. 32	26309. 29	1. 519	39951. 41	1. 524
8F	5416. 32	31725. 62	1. 419	45008. 28	1. 424
7F	5491. 52	37217. 13	1. 332	49573. 01	1. 337
6F	5523. 37	42740. 50	1. 255	53626. 18	1. 260
5F	5539. 73	48280. 23	1. 184	57172. 44	1. 189
4F	5571. 42	53851. 65	1. 118	60231. 70	1. 123
3F	5603. 27	59454. 93	1. 056	62808. 15	1. 060
2F	5728. 32	65183. 25	0. 996	64933. 78	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F		13293. 99
	13293. 99	
12F		7947. 42
	21241. 41	
11F		6908. 08
	28149. 48	
10F		6144. 84
	34294. 33	
9F		5657. 08
	39951. 41	
8F		5056. 87
	45008. 28	
7F		4564. 73
	49573. 01	
6F		4053. 17
	53626. 18	
5F		3546. 26
	57172. 44	
4F		3059. 26
	60231. 70	
3F		2576. 45
	62808. 15	
2F		2125. 62
	64933. 78	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F		13293. 99
	13293. 99	
12F		7947. 42
	21241. 41	
11F		6908. 08
	28149. 48	
10F		6144. 84
	34294. 33	
9F		5657. 08
	39951. 41	
8F		5056. 87
	45008. 28	
7F		4564. 73
	49573. 01	
6F		4053. 17
	53626. 18	
5F		3546. 26
	57172. 44	
4F		3059. 26
	60231. 70	
3F		2576. 45
	62808. 15	
2F		2125. 62
	64933. 78	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F		13293. 99
	13293. 99	
12F		7947. 42
	21241. 41	
11F		6908. 08
	28149. 48	
10F		6144. 84
	34294. 33	
9F		5657. 08
	39951. 41	
8F		5056. 87
	45008. 28	
7F		4564. 73
	49573. 01	
6F		4053. 17
	53626. 18	
5F		3546. 26
	57172. 44	
4F		3059. 26
	60231. 70	
3F		2576. 45
	62808. 15	
2F		2125. 62
	64933. 78	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
13F		13293. 99
	13293. 99	
12F		7947. 42
	21241. 41	
11F		6908. 08
	28149. 48	
10F		6144. 84
	34294. 33	
9F		5657. 08
	39951. 41	
8F		5056. 87
	45008. 28	
7F		4564. 73
	49573. 01	
6F		4053. 17
	53626. 18	
5F		3546. 26
	57172. 44	
4F		3059. 26
	60231. 70	
3F		2576. 45
	62808. 15	
2F		2125. 62
	64933. 78	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

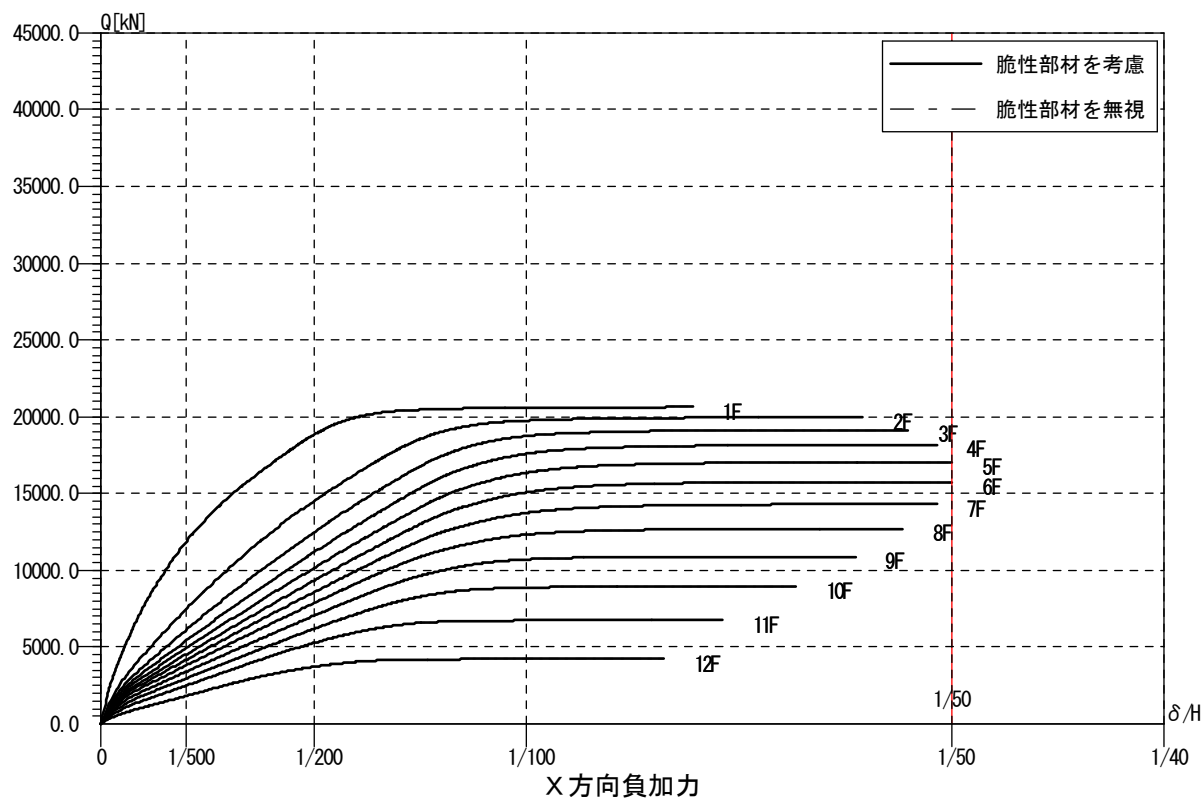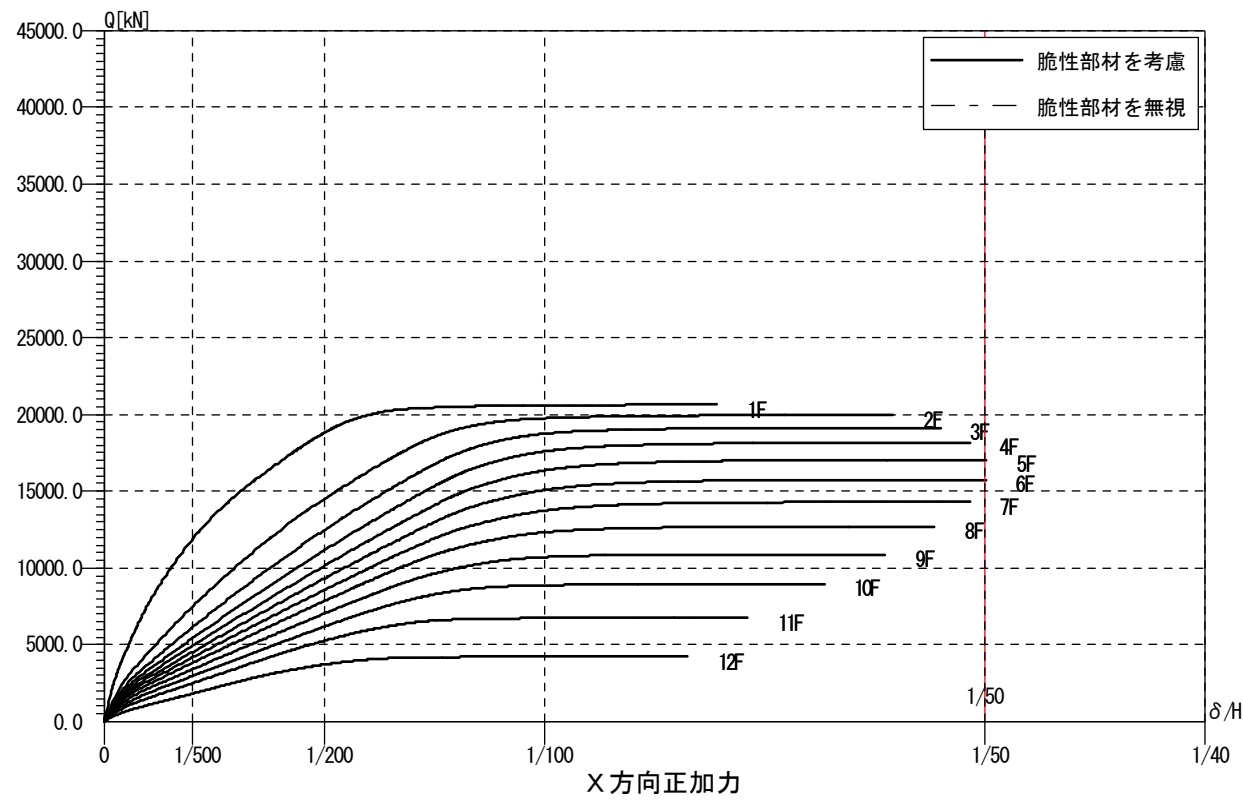

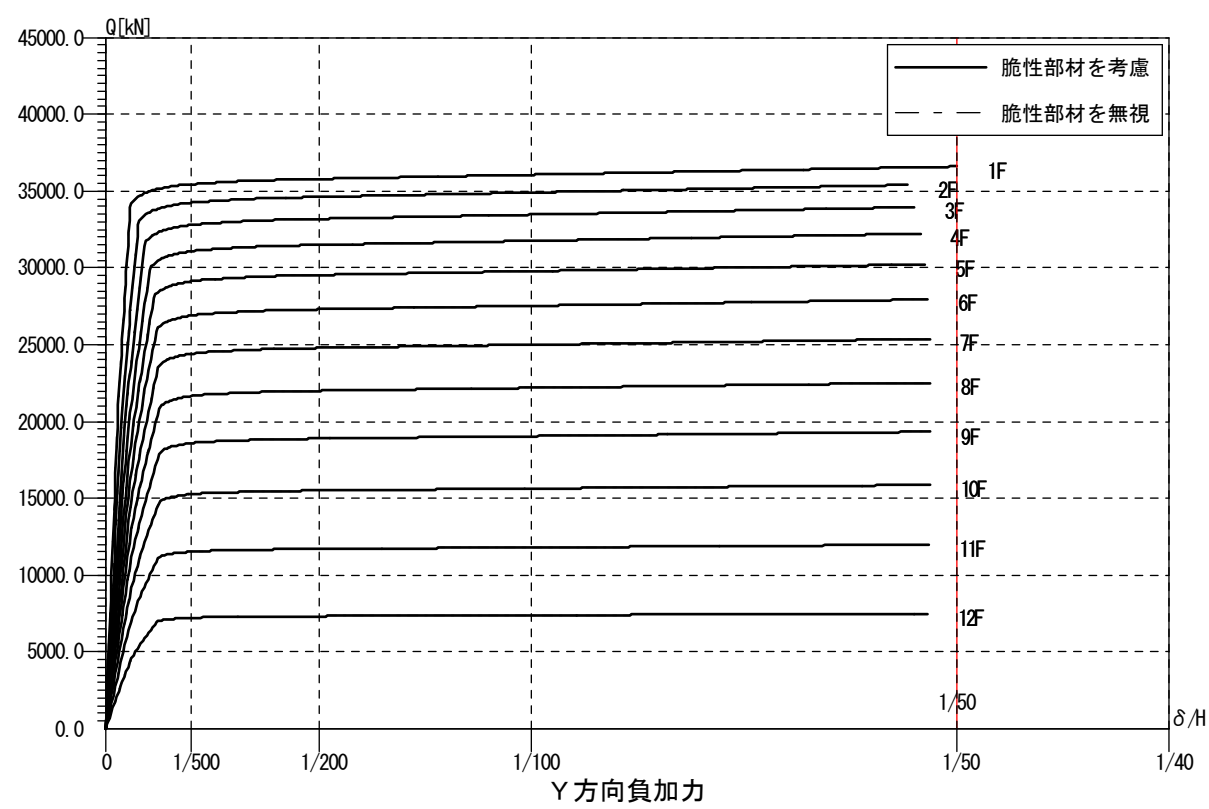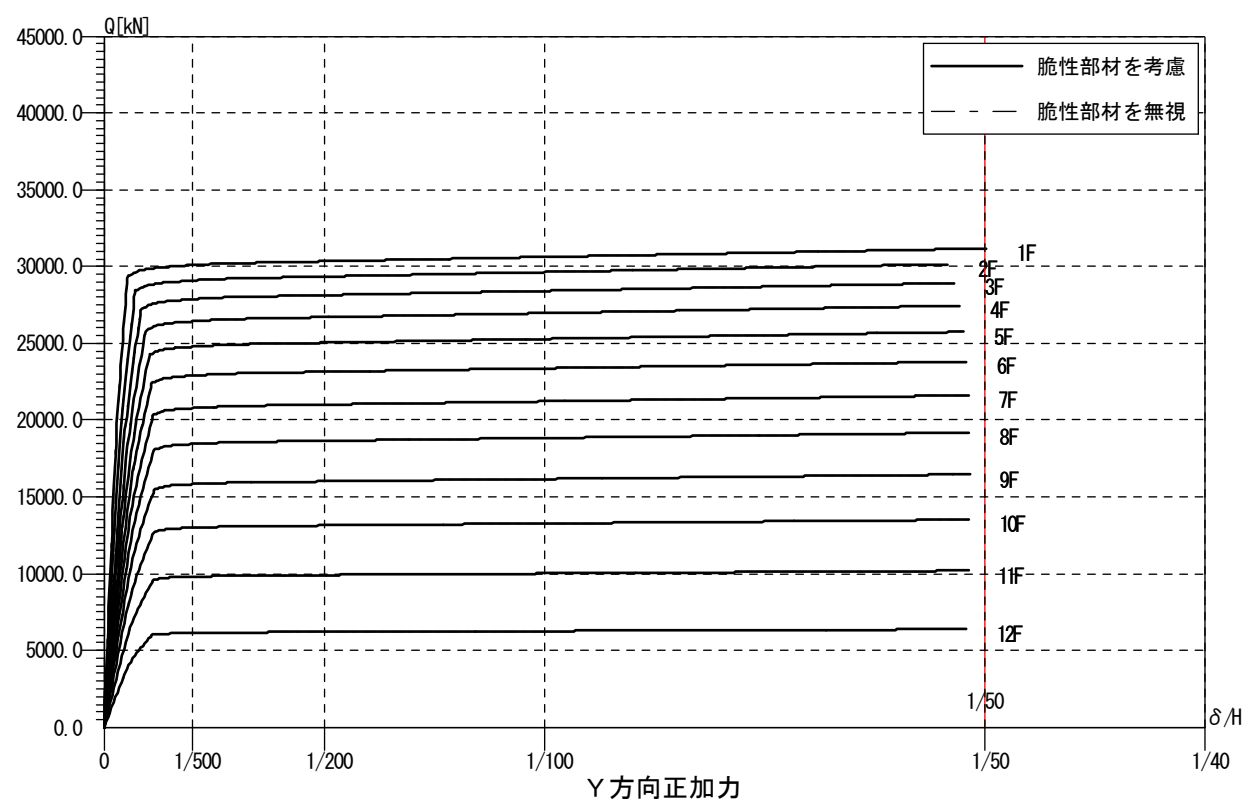


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

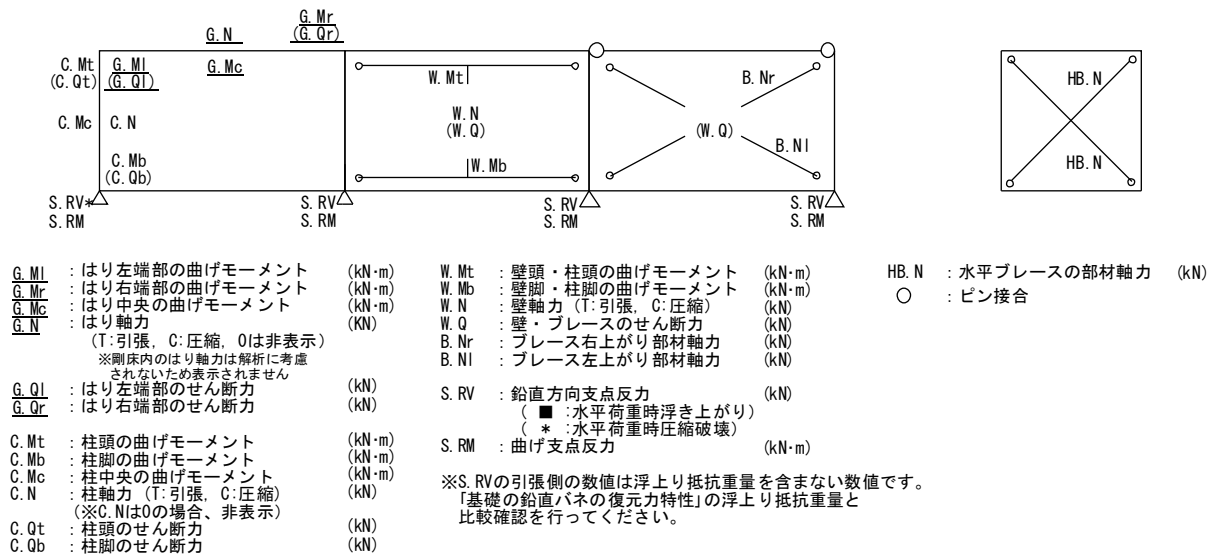

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

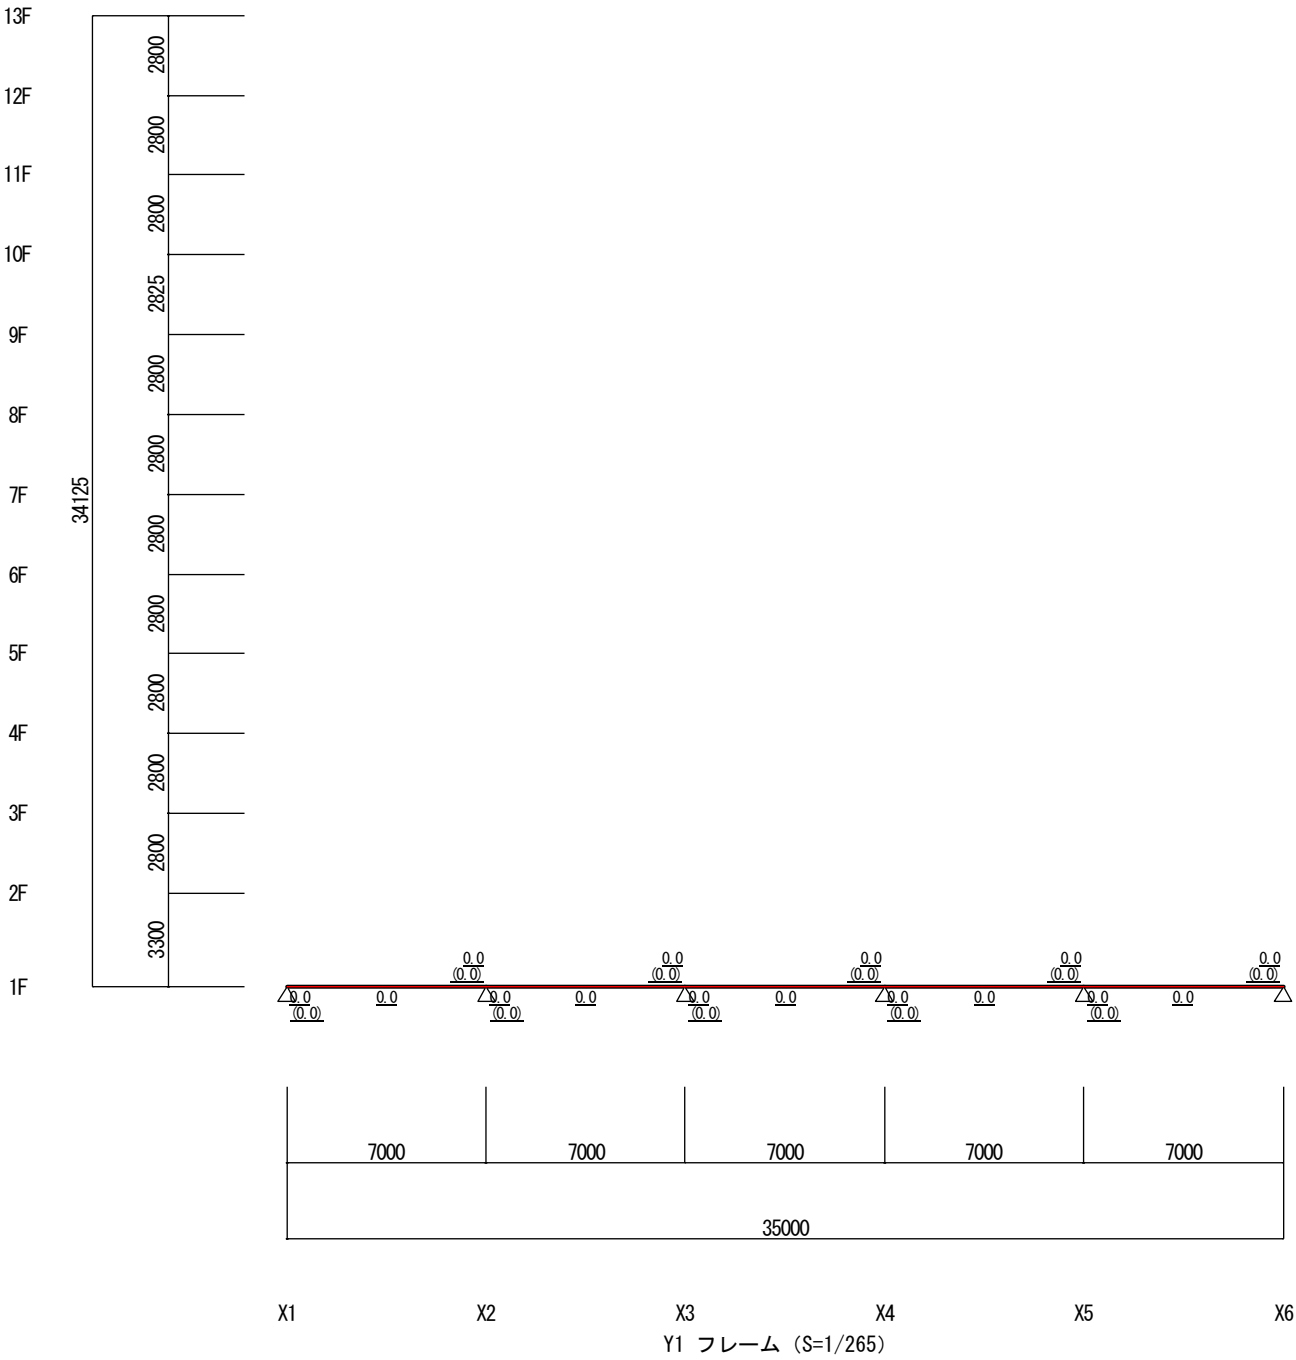

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

					561.3 (171.1)				798.8 (239.7)					798.8 (239.7)				567.7 (172.9)		
13F	34125	2800	636.1 (63.8) 725.4	37.4	1440.6 (459.7) 1071.0	879.3 (239.7) 201.4	40.2	1678.1 (614.8) 817.4	879.3 (239.7) 335.8	40.2	1678.1 (614.8) 817.4	879.3 (239.7) 335.8	40.2	1441.3 (449.6) 811.9	642.5 (172.9) 289.0	37.4	567.7 (172.7) 746.5	284.5C (127.7) 573.3		
12F			2800	1445.2 (252.9) 1091.1	28.7	1595.9 (627.3) 717.7	869.6 (239.7) 131.8	30.6	1634.7 (634.5) 746.4	869.6 (239.7) 131.8	30.6	1634.7 (634.5) 746.4	869.6 (239.7) 131.8	30.6	1621.9 (625.6) 746.0	630.8 (172.0) 291.0	28.7	1498.7 (187.5) 973.7	497.0C (187.5) 973.7	
11F				2800	1900.9 (505.1) 1193.8	30.2	2108.6 (811.6) 912.4	1165.7 (324.2) 1103.9	30.9	2127.7 (815.1) 986.6	1165.7 (324.2) 1103.9	30.9	2127.7 (815.1) 986.6	1165.7 (324.2) 1103.9	30.9	2140.1 (814.5) 994.0	1166.1 (324.5) 1103.9	30.2	2079.4 (472.5) 1105.5	787.6C (472.5) 1105.5
10F					2800	1650.8 (517.6) 919.9	30.3	2105.2 (975.7) 721.1	1165.7 (324.2) 1118.7	30.9	2115.0 (975.5) 731.7	1165.7 (324.2) 1118.7	30.9	2113.9 (975.6) 735.2	1165.7 (324.5) 736.2	30.9	2118.0 (978.2) 736.2	1166.1 (324.5) 736.2	30.3	1861.8 (490.0) 717.5
9F		2800				1678.1 (610.5) 824.5	31.7	2268.7 (1092.7) 729.0	1493.0 (417.2) 1288.0	32.7	2279.8 (1103.1) 791.7	1493.0 (417.2) 1288.0	32.7	2278.3 (1103.3) 795.8	1493.8 (417.2) 1288.0	32.7	2275.8 (1093.2) 795.8	1493.8 (417.2) 1288.0	31.7	1907.9 (590.3) 717.5
8F			2800			1459.6 (383.6) 768.6	31.7	2128.9 (1279.4) 692.7	1493.0 (417.2) 1538.5	32.7	2111.6 (1235.3) 704.9	1493.0 (417.2) 1538.5	32.7	2109.5 (1234.6) 704.9	1493.8 (417.7) 1538.5	32.7	2136.4 (1285.1) 704.9	1493.8 (417.7) 1538.5	31.7	1685.4 (779.2) 717.5
7F				2800		1335.7 (835.3) 166.3	34.9	2282.4 (1490.4) 1538.1	1777.2 (497.4) 1538.1	36.2	2134.8 (1354.8) 779.0	1777.2 (497.4) 1538.1	36.2	2134.6 (1354.7) 779.0	1777.1 (497.4) 1538.1	36.2	2276.2 (1459.5) 779.0	2033.5 (459.5) 1810.2	34.9	1467.3 (865.3) 717.5
6F					2800	1025.1 (831.9) 139.6	34.9	1929.0 (1494.3) 1538.1	1777.2 (497.4) 1538.1	36.2	1823.3 (1446.8) 1538.1	1777.2 (497.4) 1538.1	36.2	1823.2 (1446.6) 1538.1	1777.1 (497.4) 1538.1	36.2	1928.1 (1490.6) 1538.1	2033.8 (459.5) 1538.1	34.9	1008.4 (879.9) 717.5
5F		2800				723.7 (790.0) 382.3	34.9	1735.4 (1515.3) 1538.1	2032.2 (570.3) 1538.1	36.0	1764.4 (1528.2) 1538.1	2032.2 (570.3) 1538.1	36.0	1764.8 (1528.4) 1538.1	2032.0 (570.3) 1538.1	36.0	1748.3 (1513.2) 1538.1	2033.8 (459.5) 1538.1	34.9	508.6 (813.9) 717.5
4F			2800			539.5 (866.4) 613.4	34.9	1482.6 (1601.7) 1538.1	2032.2 (570.3) 1538.1	36.0	1477.6 (1592.0) 1538.1	2032.2 (570.3) 1538.1	36.0	1477.5 (1590.7) 1538.1	2032.0 (570.3) 1538.1	36.0	1505.5 (1607.8) 1538.1	2034.1 (459.5) 1538.1	34.9	194.0 (868.6) 717.5
3F				2800		141.1 (776.5) 946.5	34.8	987.8 (1559.8) 1538.1	2032.2 (570.3) 1538.1	36.1	1012.1 (1595.7) 1538.1	2032.2 (570.3) 1538.1	36.0	1015.6 (1602.2) 1538.1	2032.0 (570.3) 1538.1	36.1	997.8 (1529.4) 1538.1	2034.3 (1529.4) 1538.1	34.8	273.4 (933.8) 717.5
2F					3300	5.7 (661.7) 1097.6	35.1	609.4 (1842.2) 1538.1	2031.7 (570.2) 1538.1	35.9	536.1 (1816.0) 1538.1	2031.7 (570.2) 1538.1	36.1	521.6 (1808.6) 1538.1	2032.1 (570.3) 1538.1	35.9	710.5 (1835.4) 1538.1	2034.7 (1835.4) 1538.1	35.1	1033.6 (1541.7) 717.5
1F	5603.8 0.0	411.9				2456.6 (715.5)	2456.6 (715.5)	47.5	2905.0 (803.1)	2905.0 (803.1)	94.1	2905.0 (803.1)	2905.0 (803.1)	442.4	3501.1 (1374.6)	3501.1 (1374.6)	1310.0	6488.4 0.0	6488.4 0.0	

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

			896.4 (271.4)	900.2 (273.0)	899.9 (273.0)	907.7 (274.7)
13F	2800	1003.5 (14.3) 983.5	1003.5 (271.4) 983.5	1011.0 (273.0) 985.4	1010.9 (273.0) 985.4	1014.9 (274.7) 987.7
12F	2800	996.9 (354.7) 1463.7	996.9 (272.8) 1463.7	998.4 (273.0) 1463.7	998.5 (273.0) 1463.7	998.9 (273.3) 1463.7
11F	2800	2237.0 (531.6) 1492.8	2237.0 (367.5) 1492.8	2245.8 (369.6) 1492.8	2245.2 (369.6) 1492.8	2247.4 (369.6) 1492.8
10F	2855	2018.5 (634.5) 1122.3	2018.5 (367.6) 1122.3	2018.5 (367.6) 1122.3	2018.5 (367.6) 1122.3	2018.5 (367.6) 1122.3
9F	2800	2056.6 (752.3) 1003.3	2056.6 (367.5) 1003.3	2056.6 (367.5) 1003.3	2056.6 (367.5) 1003.3	2056.6 (367.5) 1003.3
8F	2800	1781.0 (854.2) 585.2	1781.0 (367.6) 585.2	1781.0 (367.6) 585.2	1781.0 (367.6) 585.2	1781.0 (367.6) 585.2
7F	2800	1481.2 (884.4) 243.0	1481.2 (367.6) 243.0	1481.2 (367.6) 243.0	1481.2 (367.6) 243.0	1481.2 (367.6) 243.0
6F	2800	1096.6 (1003.9) 308.8	1096.6 (367.6) 308.8	1096.6 (367.6) 308.8	1096.6 (367.6) 308.8	1096.6 (367.6) 308.8
5F	2800	964.3 (1050.0) 505.5	964.3 (367.6) 505.5	964.3 (367.6) 505.5	964.3 (367.6) 505.5	964.3 (367.6) 505.5
4F	2800	702.5 (1065.1) 788.1	702.5 (367.6) 788.1	702.5 (367.6) 788.1	702.5 (367.6) 788.1	702.5 (367.6) 788.1
3F	2800	398.1 (918.8) 888.8	398.1 (367.6) 888.8	398.1 (367.6) 888.8	398.1 (367.6) 888.8	398.1 (367.6) 888.8
2F	3300	504.6 (804.8) 823.3	504.6 (367.6) 823.3	504.6 (367.6) 823.3	504.6 (367.6) 823.3	504.6 (367.6) 823.3
1F		7719.0 (863.5)	7719.0 (863.5)	7719.0 (863.5)	7719.0 (863.5)	7719.0 (863.5)


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

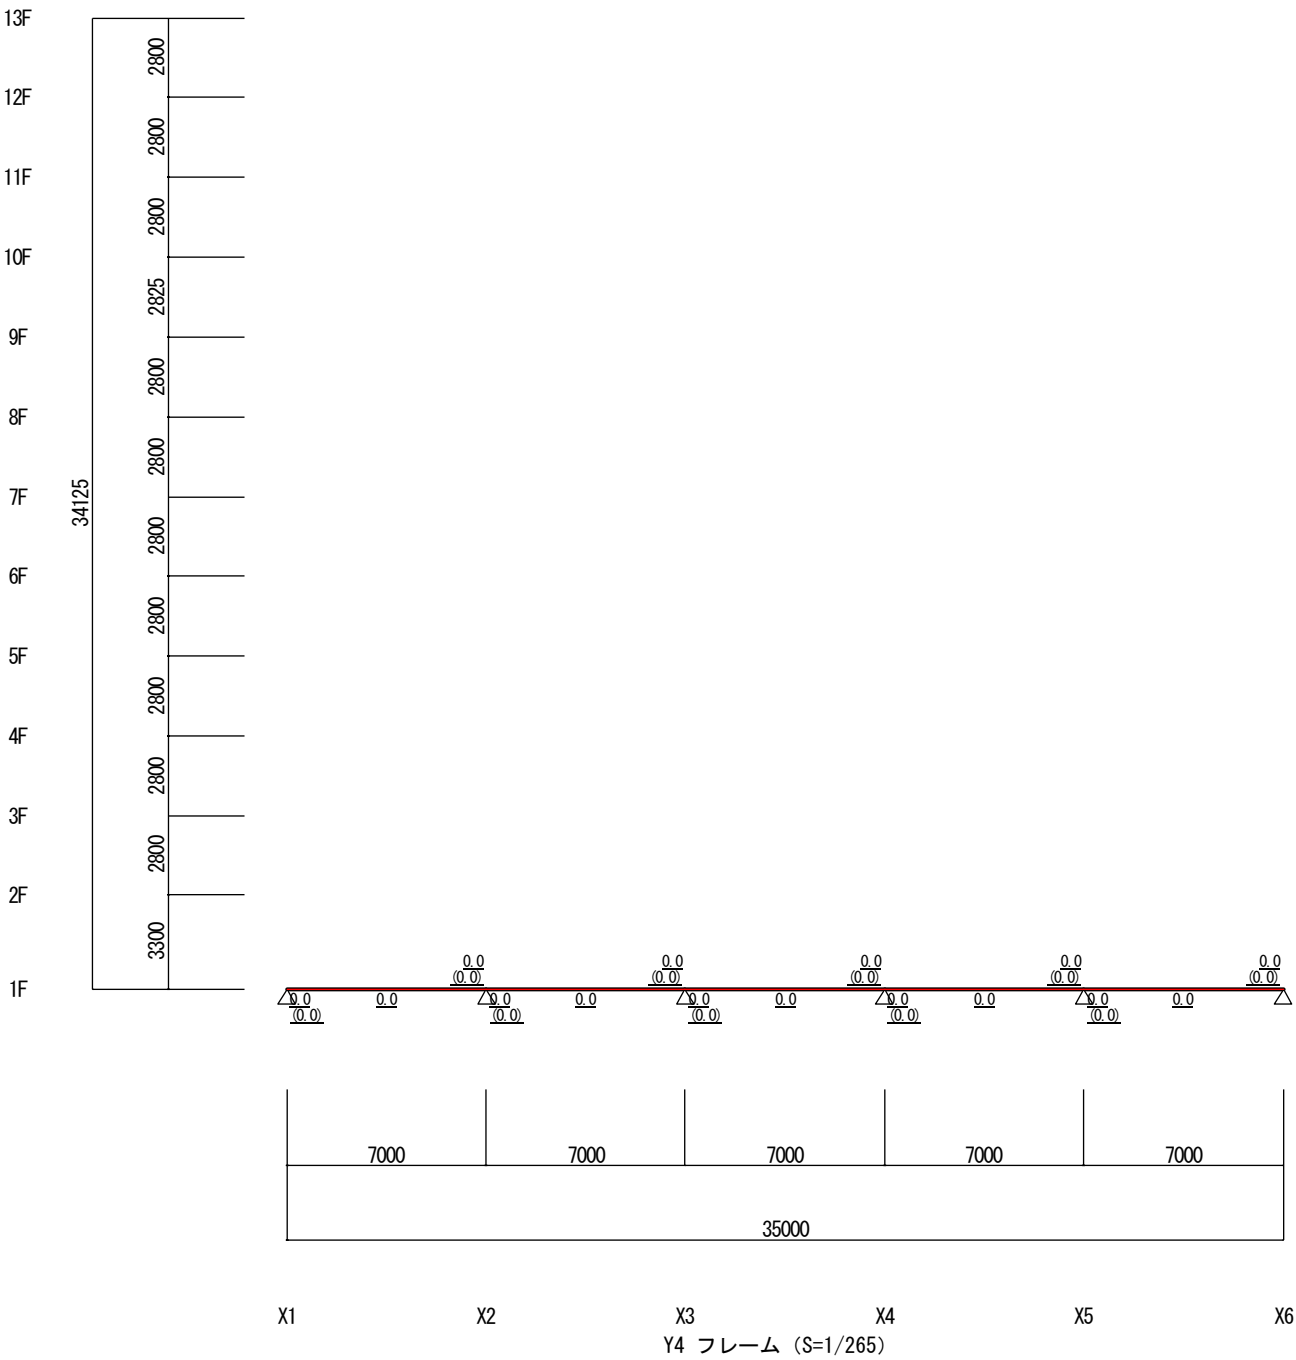

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

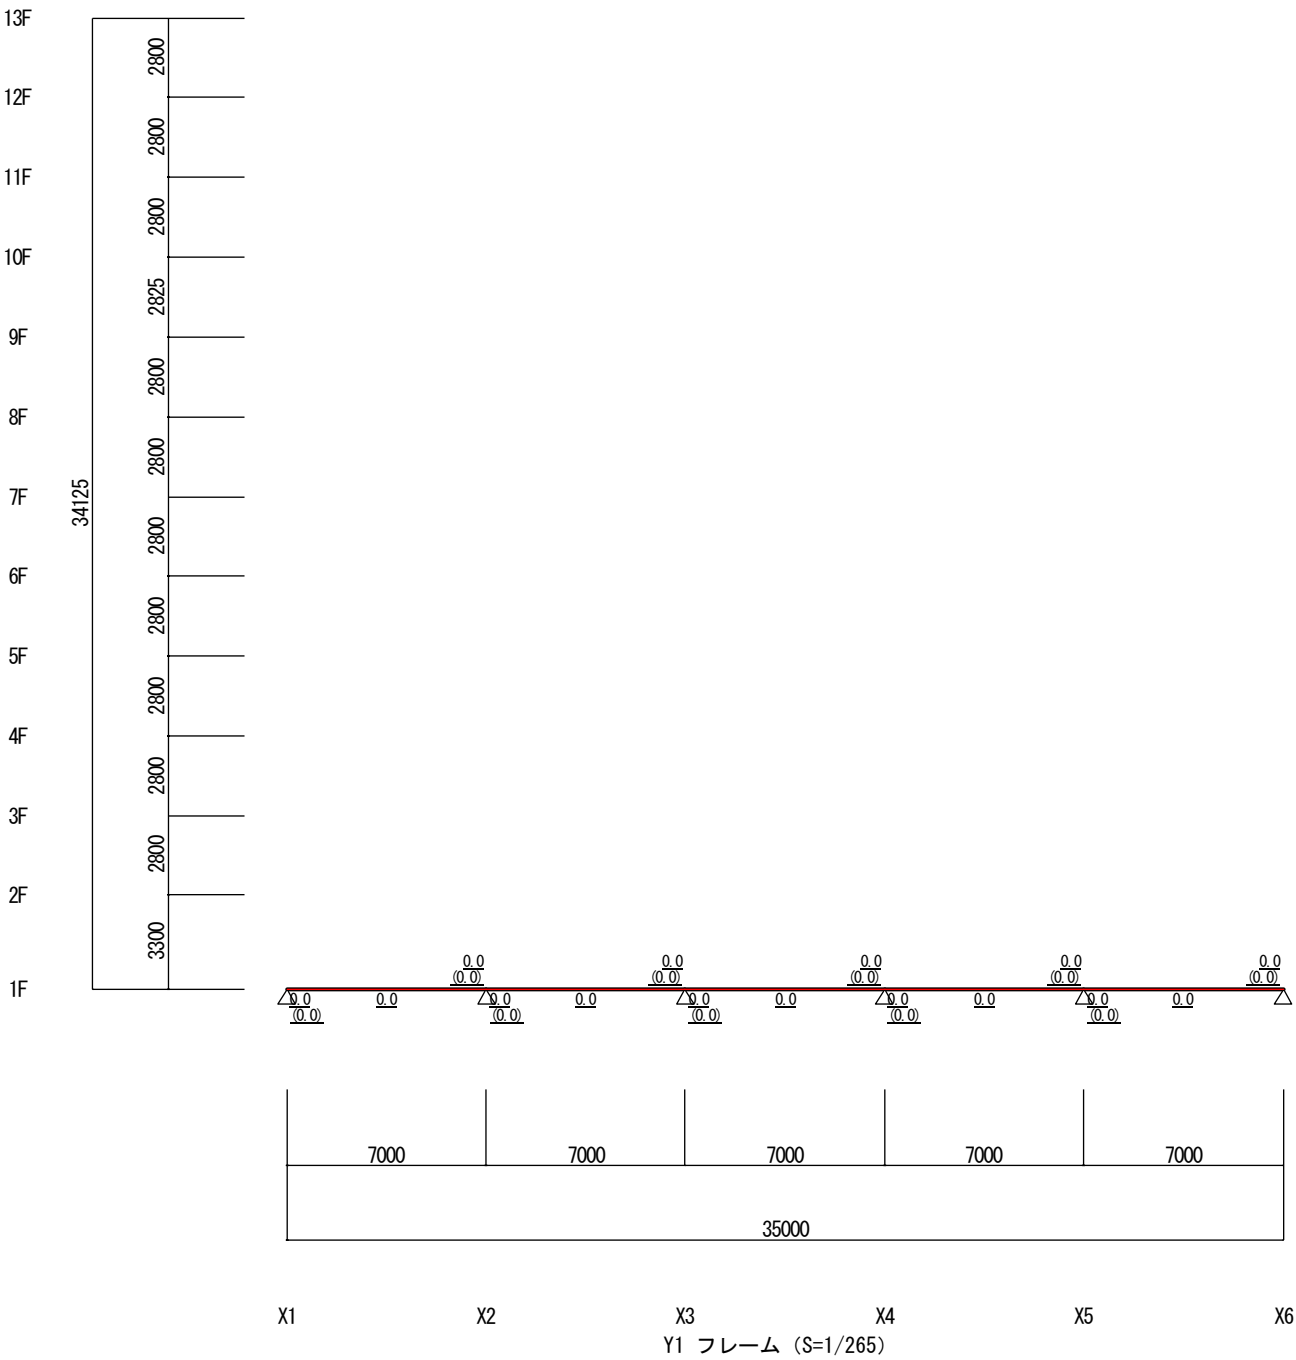

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

				642.5 (172.9)		879.3 (239.7)		879.3 (239.7)		879.3 (239.7)		879.3 (239.7)		636.1 (171.1)										
13F	34125	2800		567.7 (127.7)	567.7 (127.7)	37.4	1441.3 (449.6)	798.8 (239.7)	40.2	1678.1 (615.2)	798.8 (239.7)	40.2	1678.1 (615.2)	798.8 (239.7)	40.2	1440.6 (458.7)	561.3 (171.1)	37.4	636.1 (171.1)	10.0T 814.7 (63.8)				
12F				2800		1498.7 (187.5)	573.3 (172.0)	28.7	1621.9 (625.6)	808.5 (239.8)	30.6	1633.8 (635.2)	808.4 (239.7)	30.6	1634.7 (634.5)	808.4 (239.7)	30.6	1595.9 (627.3)	573.0 (171.9)	28.7	1445.2 (458.7)	78.4T 737.0 (252.9)		
11F						2800		2079.4 (472.5)	1105.7 (324.5)	30.2	2140.1 (818.6)	1103.8 (324.2)	30.9	2124.9 (814.5)	1103.9 (324.2)	30.9	2127.7 (815.1)	1103.9 (324.2)	30.9	2108.6 (811.6)	1103.4 (323.9)	30.2	1900.9 (505.1)	314.6T 138.6 (505.1)
10F								2825		1861.8 (490.0)	1105.5 (324.5)	30.3	2118.0 (818.6)	1103.9 (324.2)	30.9	2113.9 (814.5)	1103.9 (324.2)	30.9	2115.0 (815.1)	1103.9 (324.2)	30.9	2105.2 (811.6)	1103.5 (323.9)	30.3
9F		2800								1907.9 (590.3)	1430.4 (417.7)	31.7	2275.8 (1093.2)	1427.5 (417.2)	32.7	2278.3 (1103.3)	1427.6 (417.2)	32.7	2279.8 (1103.3)	1427.6 (417.2)	32.7	2268.7 (1092.6)	1426.7 (416.7)	31.7
8F				2800						1685.4 (779.2)	1430.4 (417.7)	31.7	2136.4 (1285.1)	1427.6 (417.2)	32.7	2109.5 (1234.6)	1427.6 (417.2)	32.7	2111.6 (1235.3)	1427.6 (417.2)	32.7	2128.9 (1279.4)	1426.7 (416.7)	31.7
7F						2800				1467.3 (865.3)	1963.8 (571.0)	34.9	2276.2 (1459.5)	1704.8 (497.4)	36.2	2134.6 (1354.7)	1704.8 (497.4)	36.2	2134.8 (1354.8)	1704.9 (497.4)	36.2	2282.4 (1480.4)	1958.6 (569.5)	34.9
6F								2800		1008.4 (879.9)	1963.9 (571.1)	34.9	1928.1 (1490.6)	1704.8 (497.4)	36.2	1823.2 (1446.6)	1704.8 (497.4)	36.2	1823.3 (1446.8)	1704.9 (497.4)	36.2	1929.0 (1494.3)	1958.5 (569.5)	34.9
5F		2800								508.8 (813.9)	1964.1 (571.1)	34.9	1748.3 (1513.2)	1960.0 (570.3)	36.0	1764.8 (1528.4)	1960.1 (570.3)	36.0	1764.4 (1528.2)	1960.1 (570.3)	36.0	1735.4 (1515.4)	1958.3 (569.5)	34.9
4F				2800						194.0 (868.6)	1964.3 (571.2)	34.9	1505.5 (1607.8)	1960.0 (570.3)	36.0	1477.5 (1590.7)	1960.1 (570.3)	36.0	1477.6 (1592.0)	1960.1 (570.3)	36.0	1482.6 (1601.7)	1958.0 (569.4)	34.9
3F						2800				273.4 (973.1)	1964.6 (571.3)	34.8	997.8 (1529.4)	1959.9 (570.3)	36.1	1015.6 (1602.2)	1960.1 (570.3)	36.0	1012.1 (1595.7)	1960.1 (570.3)	36.1	987.8 (1559.8)	1957.8 (569.3)	34.8
2F								3300		1033.6 (1541.7)	1964.5 (571.3)	35.1	710.5 (1835.4)	1960.3 (570.3)	35.9	521.6 (1808.6)	1960.0 (570.3)	36.1	536.1 (1816.0)	1960.0 (570.2)	35.9	609.4 (1842.2)	1957.3 (569.3)	35.1
1F										6488.5 0.0	5121.1 (1374.6)	1310.0	1159.7 (653.6)	1845.3 (653.6)	442.4	171.1 (803.1)	2716.7 (803.1)	94.1	64.1 (715.5)	2551.6 (715.5)	47.5	168.0 (743.3)	2013.3 (743.3)	411.9

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

					1014.9 (274.7)		1010.9 (273.0)		1011.0 (273.0)		1011.3 (273.1)		1003.5 (271.4)								
13F	34125	2800	907.7 (114.1) 1067.4	907.7 (114.1) 1067.4	53.6	1914.8 (597.6) 1078.2 1227.1 (114.1)	899.9 (273.3) 1078.2 1227.1 (273.3)	55.5	1911.1 (592.0) 1082.3 1231.6 (273.0)	900.2 (273.0) 1082.3 1231.6 (273.0)	55.4	1911.4 (592.7) 1081.7 1231.9 (273.0)	900.4 (273.1) 1081.7 1231.9 (273.0)	55.5	1907.7 (593.2) 1077.2 1226.7 (273.0)	896.4 (271.4) 1077.2 1226.7 (273.0)	53.6	1003.5 (271.4) 983.5 1206.9 (272.8)	92.6T 963.4 (14.3)		
12F			2800	2141.5 (275.0) 1756.4	914.3 (273.3) 1071.1 1371.4 (275.0)	42.3	2153.5 (754.0) 1097.9 1274.1 (368.8)	912.9 (273.0) 1043.3 1274.1 (368.8)	42.8	2164.9 (801.1) 1043.3 1274.1 (368.6)	912.9 (273.0) 1043.3 1274.1 (368.6)	42.8	2163.2 (801.7) 1040.8 1274.1 (368.6)	912.8 (273.0) 1040.8 1274.1 (368.6)	42.8	2157.4 (798.7) 1039.2 1274.1 (368.6)	912.3 (272.8) 1039.2 1274.1 (368.6)	42.3	1960.3 (354.7) 1463.7 1269.9 (354.7)	248.9T 1463.7 (354.7)	
11F				2800	2678.6 (539.7) 1922.9	1307.1 (368.8) 1167.3 (539.7)	16.5	2634.6 (867.0) 1174.9 1307.1 (368.7)	1318.1 (368.6) 1174.9 1307.1 (368.7)	45.6	2649.2 (921.2) 1174.9 1307.1 (368.6)	1318.2 (368.6) 1174.9 1307.1 (368.6)	45.5	2645.8 (920.8) 1174.9 1307.1 (368.6)	1318.2 (368.6) 1174.9 1307.1 (368.6)	45.6	2633.2 (925.3) 1174.9 1307.1 (368.6)	1302.9 (367.5) 1174.9 1307.1 (368.6)	16.5	2237.0 (531.6) 1830.7 1276.0 (531.6)	534.1T 1830.7 (531.6)
10F					2825	2474.3 (587.1) 1645.1	1307.0 (368.7) 1242.9 815.8 (587.1)	16.4	2799.4 (1220.5) 1075.4 1837.5 (511.5)	1318.1 (368.6) 1075.4 1837.5 (511.5)	45.6	2797.2 (1199.0) 1103.6 1894.4 (521.9)	1318.2 (368.6) 1103.6 1894.4 (521.9)	45.5	2795.1 (1199.5) 1100.8 1894.4 (521.9)	1318.2 (368.6) 1100.8 1894.4 (521.9)	45.6	2754.7 (1142.0) 1141.6 1894.4 (521.9)	1302.9 (367.6) 1141.6 1894.4 (521.9)	16.4	2018.5 (634.5) 1122.3 1830.7 (509.5)
9F		2800				2558.7 (738.1) 1525.4	1742.9 (511.5) 1189.5 1492.1 (738.1)	47.3	3147.8 (1470.1) 1189.5 1820.5 (511.5)	1958.9 (521.9) 1189.5 1820.5 (521.9)	132.3	3063.5 (1409.5) 1189.5 1820.5 (521.9)	1959.0 (521.9) 1189.5 1820.5 (521.9)	132.3	3059.9 (1409.1) 1189.5 1820.5 (521.9)	1959.0 (521.9) 1189.5 1820.5 (521.9)	132.3	2959.1 (1320.3) 1189.5 1820.5 (521.9)	1736.1 (509.5) 1189.5 1820.5 (521.9)	47.3	2056.8 (752.3) 1830.7 1276.0 (509.5)
8F			2800			2235.2 (914.7) 954.7	1743.1 (511.5) 1242.9 815.8 (914.7)	47.2	2828.1 (1509.4) 1242.9 815.8 (586.4)	1959.0 (521.9) 1242.9 815.8 (586.4)	132.4	2770.3 (1489.7) 1242.9 815.8 (585.3)	1959.1 (521.9) 1242.9 815.8 (585.3)	132.4	2768.1 (1489.3) 1242.9 815.8 (585.3)	1959.2 (521.9) 1242.9 815.8 (585.3)	132.4	2692.7 (1459.3) 1242.9 815.8 (585.3)	1736.1 (509.5) 1242.9 815.8 (585.3)	47.2	1781.0 (854.2) 1830.7 1276.0 (509.5)
7F				2800		1679.3 (929.8) 377.6	2005.2 (586.4) 924.2 (929.8)	47.0	2701.4 (1651.5) 2009.4 924.2 (586.4)	2000.2 (585.3) 2009.4 924.2 (585.3)	48.3	2696.2 (1650.6) 2009.4 924.2 (585.3)	2000.3 (585.3) 2009.4 924.2 (585.3)	48.3	2695.2 (1650.1) 2009.4 924.2 (585.3)	2000.4 (585.3) 2009.4 924.2 (585.3)	48.3	2701.4 (1652.5) 2009.4 924.2 (585.3)	1997.9 (584.3) 2009.4 924.2 (585.3)	47.0	1481.2 (884.4) 2009.4 924.2 (584.2)
6F					2800	1081.2 (1069.9) 416.9	2005.4 (586.4) 1884.8 1914.6 (1069.9)	47.0	2176.8 (1851.6) 3007.7 1884.8 (754.9)	2000.3 (585.3) 3007.7 1884.8 (585.3)	48.3	2171.6 (1842.0) 3007.7 1884.8 (753.5)	2000.3 (585.3) 3007.7 1884.8 (753.5)	48.3	2172.1 (1842.0) 3007.7 1884.8 (753.6)	2000.4 (585.3) 3007.7 1884.8 (753.6)	48.3	2169.1 (1837.2) 3007.7 1884.8 (753.6)	1997.7 (584.2) 3007.7 1884.8 (753.6)	47.0	1096.6 (1003.9) 3007.7 1884.8 (752.2)
5F		2800				682.0 (1128.1) 897.3	2596.5 (754.9) 2476.6 (1128.1)	45.6	2270.4 (2072.8) 2887.8 2476.6 (755.0)	2590.2 (753.5) 2887.8 2476.6 (753.5)	47.2	2288.9 (2075.8) 2887.8 2476.6 (753.5)	2590.4 (753.6) 2887.8 2476.6 (753.6)	47.1	2289.5 (2075.4) 2887.8 2476.6 (753.6)	2590.5 (753.6) 2887.8 2476.6 (753.6)	47.2	2296.8 (2072.5) 2887.8 2476.6 (753.6)	2587.2 (752.2) 2887.8 2476.6 (753.6)	45.6	964.3 (1050.0) 2887.8 2476.6 (752.2)
4F			2800			120.2 (1112.8) 1437.8	2596.8 (755.0) 2688.8 (1112.8)	45.5	1744.9 (2229.7) 2688.8 1375.8 (755.0)	2590.4 (753.5) 2688.8 1375.8 (753.5)	47.0	1751.7 (2196.5) 2688.8 1375.8 (753.5)	2590.5 (753.6) 2688.8 1375.8 (753.6)	47.0	1753.5 (2198.7) 2688.8 1375.8 (753.6)	2590.6 (753.6) 2688.8 1375.8 (753.6)	47.0	1765.6 (2206.2) 2688.8 1375.8 (753.6)	2587.1 (752.2) 2688.8 1375.8 (753.6)	45.5	702.5 (1065.1) 2688.8 1375.8 (752.1)
3F				2800		398.8 (1597.4) 2633.2	2597.0 (755.3) 4871.5 (1597.4)	45.5	782.9 (2294.8) 2691.0 5642.5 (755.3)	2590.3 (753.5) 2691.0 5642.5 (753.5)	47.1	876.5 (2389.4) 2691.0 5642.5 (753.6)	2590.5 (753.6) 2691.0 5642.5 (753.6)	47.0	872.2 (2389.9) 2691.0 5642.5 (753.6)	2590.6 (753.6) 2691.0 5642.5 (753.6)	47.1	859.8 (2336.8) 2691.0 5642.5 (753.6)	2587.0 (752.1) 2691.0 5642.5 (753.6)	45.5	398.1 (918.7) 2679.0 (751.8)
2F					3300	2275.5 (1765.6) 5188.8	2596.0 (755.3) 7532.3C 8102.0 (1765.6)	47.5	362.7 (2229.3) 4041.0 5024.4 (1875.2)	2588.8 (753.6) 4041.0 5024.4 (1875.2)	48.9	538.7 (2098.4) 4001.1 3790.4 (926.5)	2588.5 (753.6) 4001.1 3790.4 (926.5)	49.0	519.3 (2108.1) 3997.6 4001.1 (1096.3)	2588.4 (753.5) 3997.6 4001.1 (1096.3)	48.9	410.3 (2117.4) 3904.0 3504.6 (997.1)	2584.0 (751.8) 3904.0 3504.6 (997.1)	47.5	504.6 (804.8) 823.3 2151.2 (863.5)
1F		8519.2 0.0				8102.0 (1875.2)	1538.8	475.7 0.0	2695.0 (926.5)	547.7	148.5 0.0	2673.1 (1096.3)	164.0	122.4 0.0	2474.9 (997.1)	14.9	350.5 0.0	2893.2 (863.5)	871.0	7718.9 0.0	


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

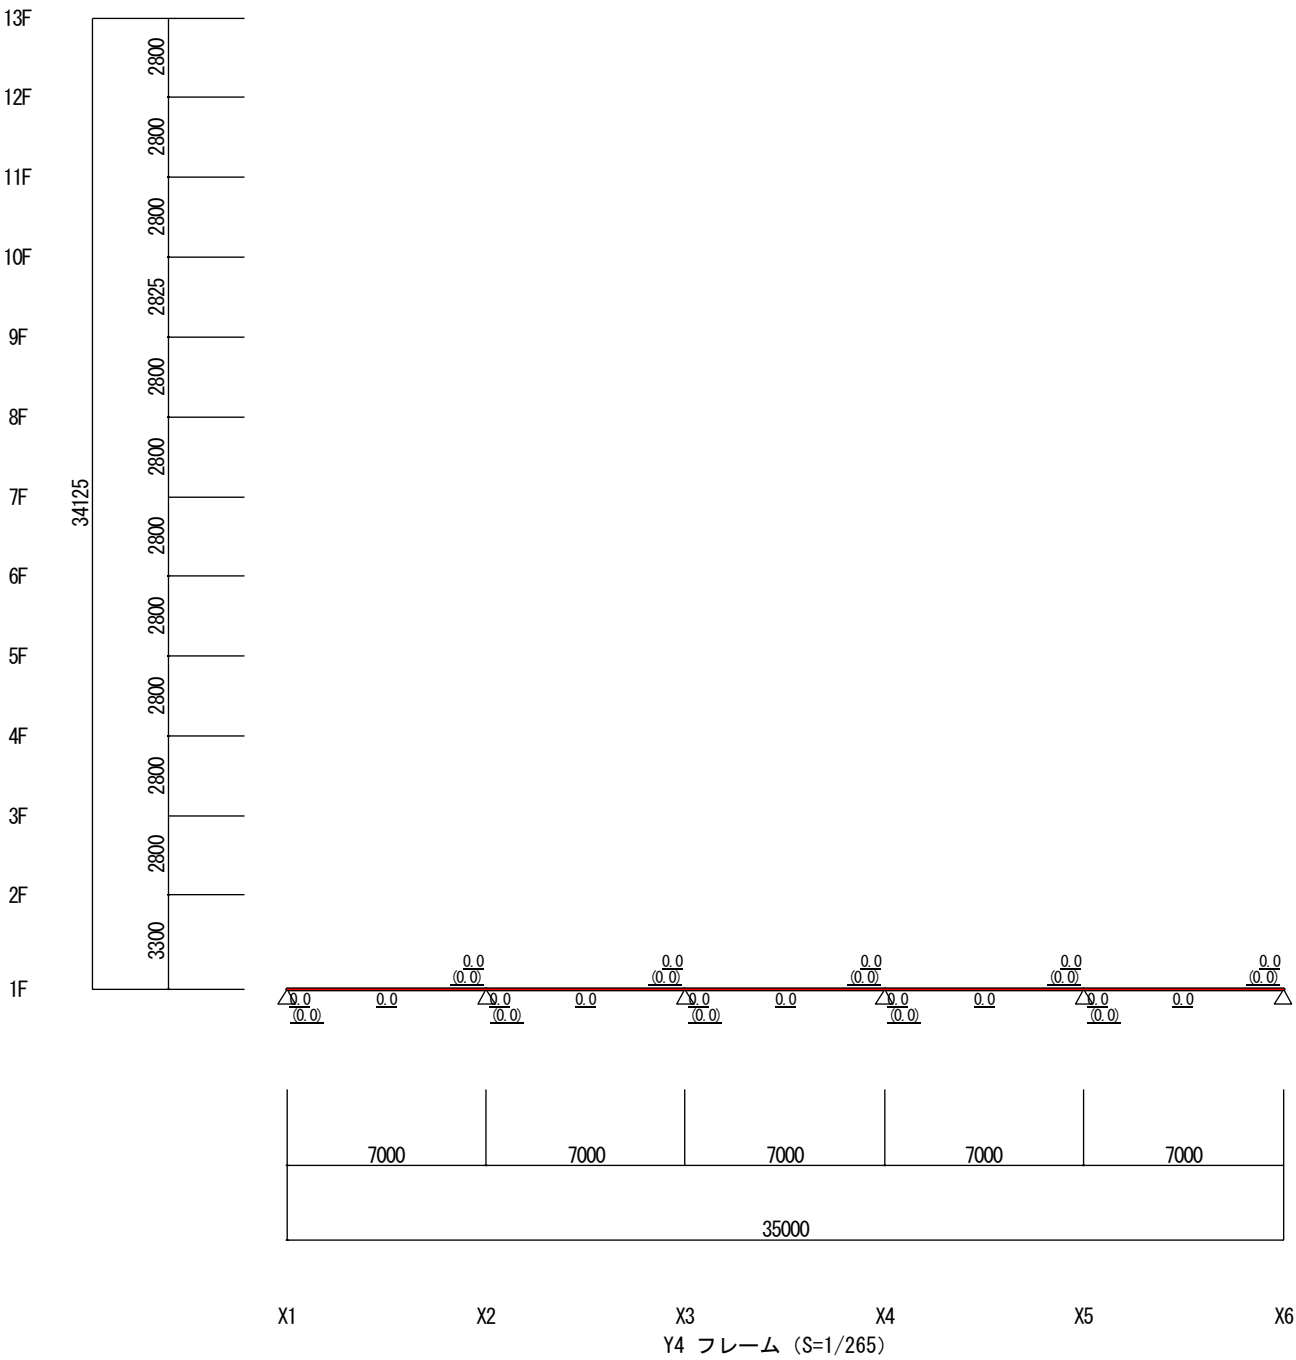


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

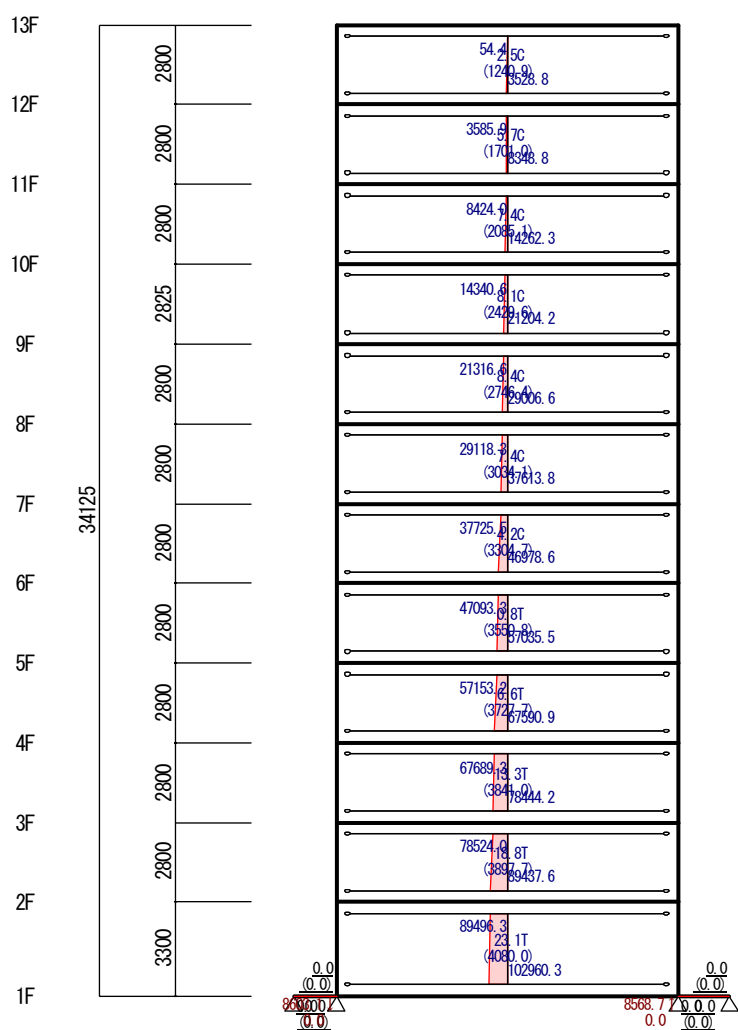


Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

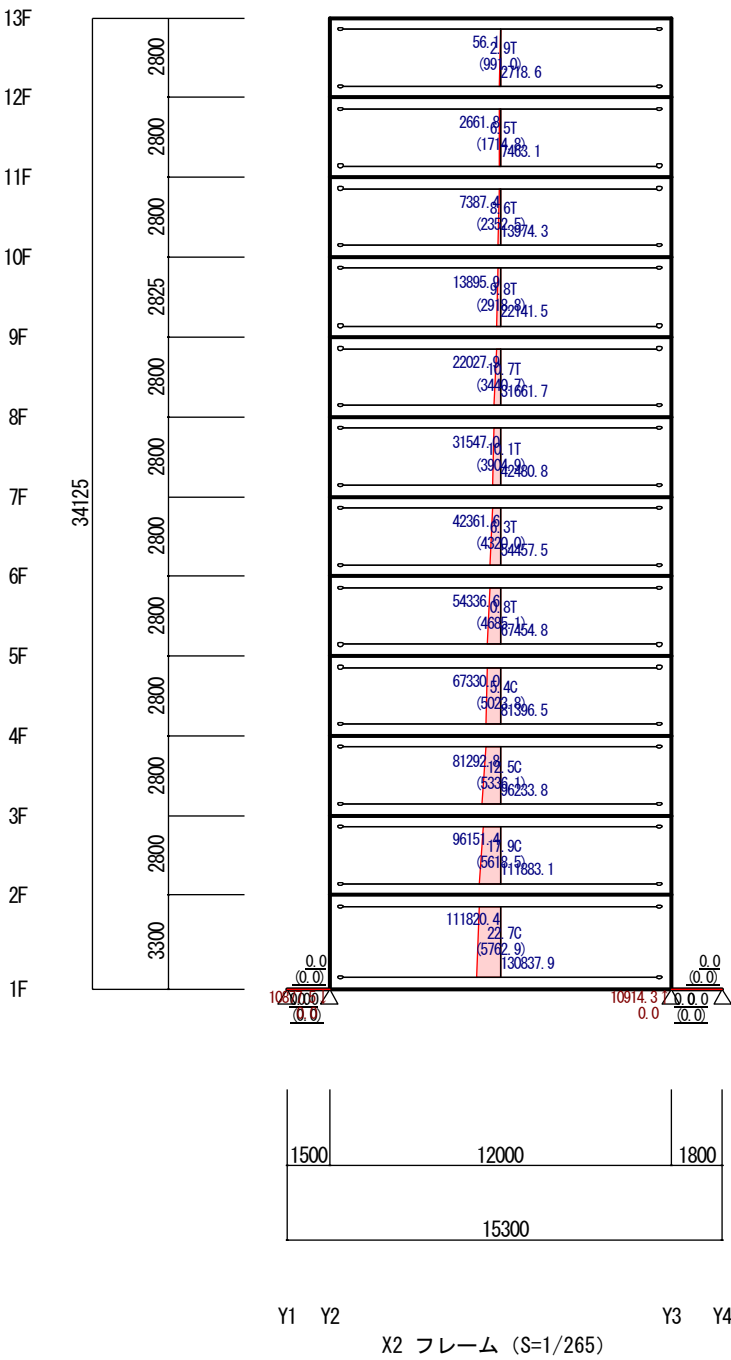

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

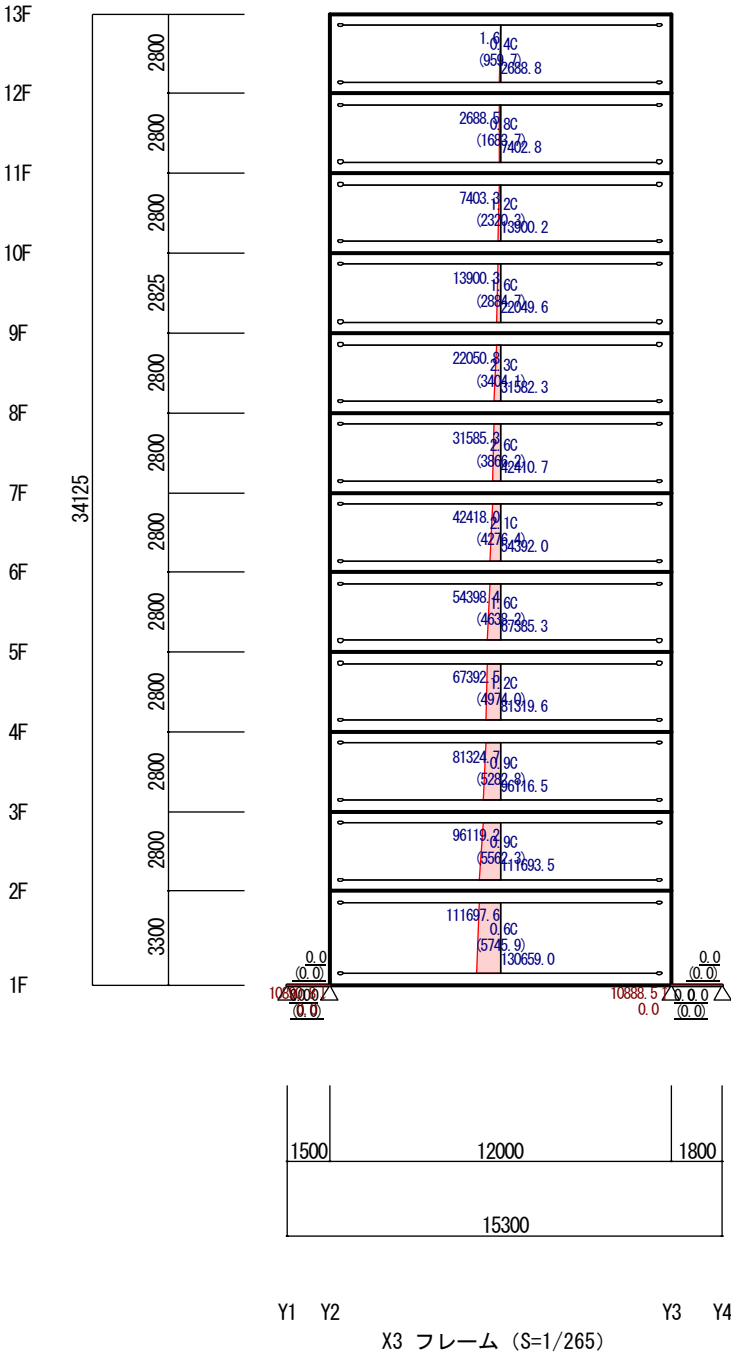


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

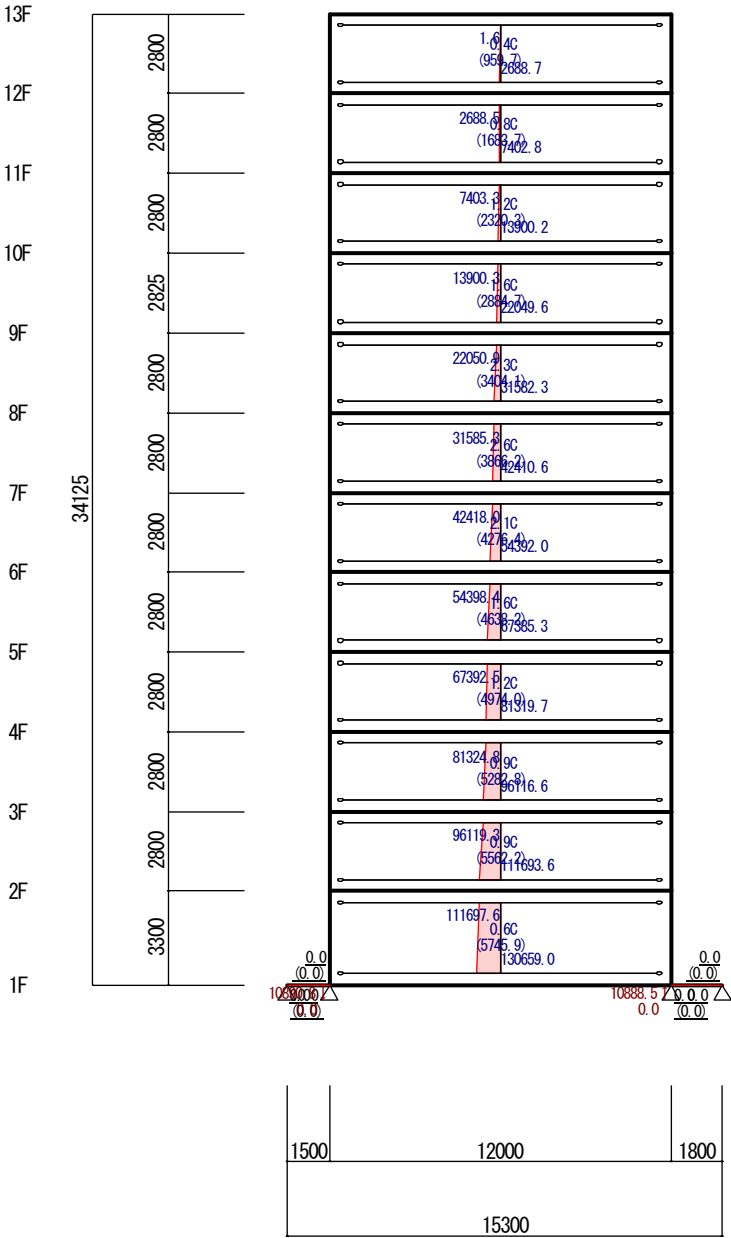


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

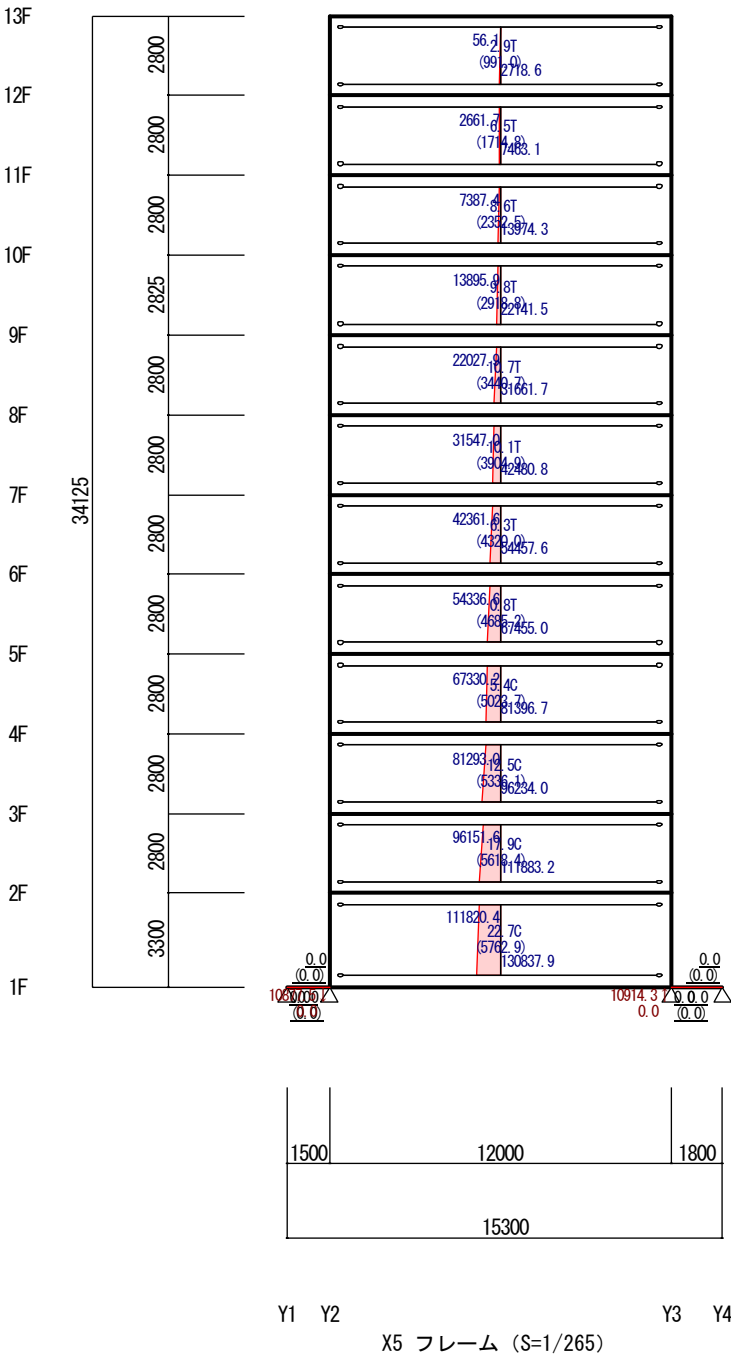


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

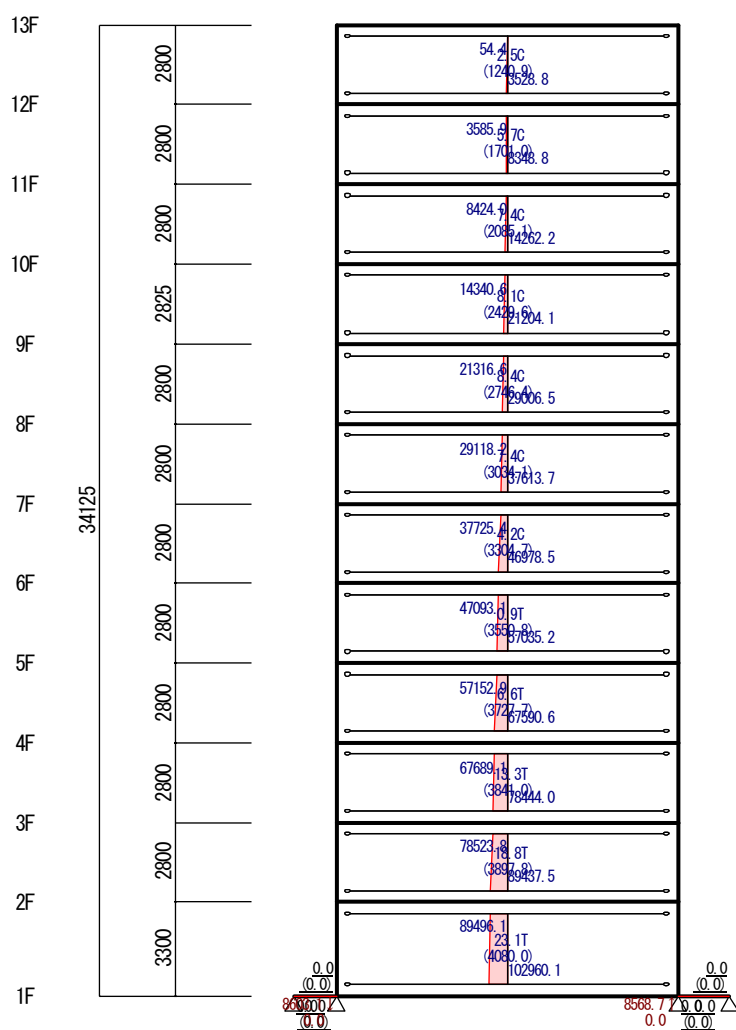


Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

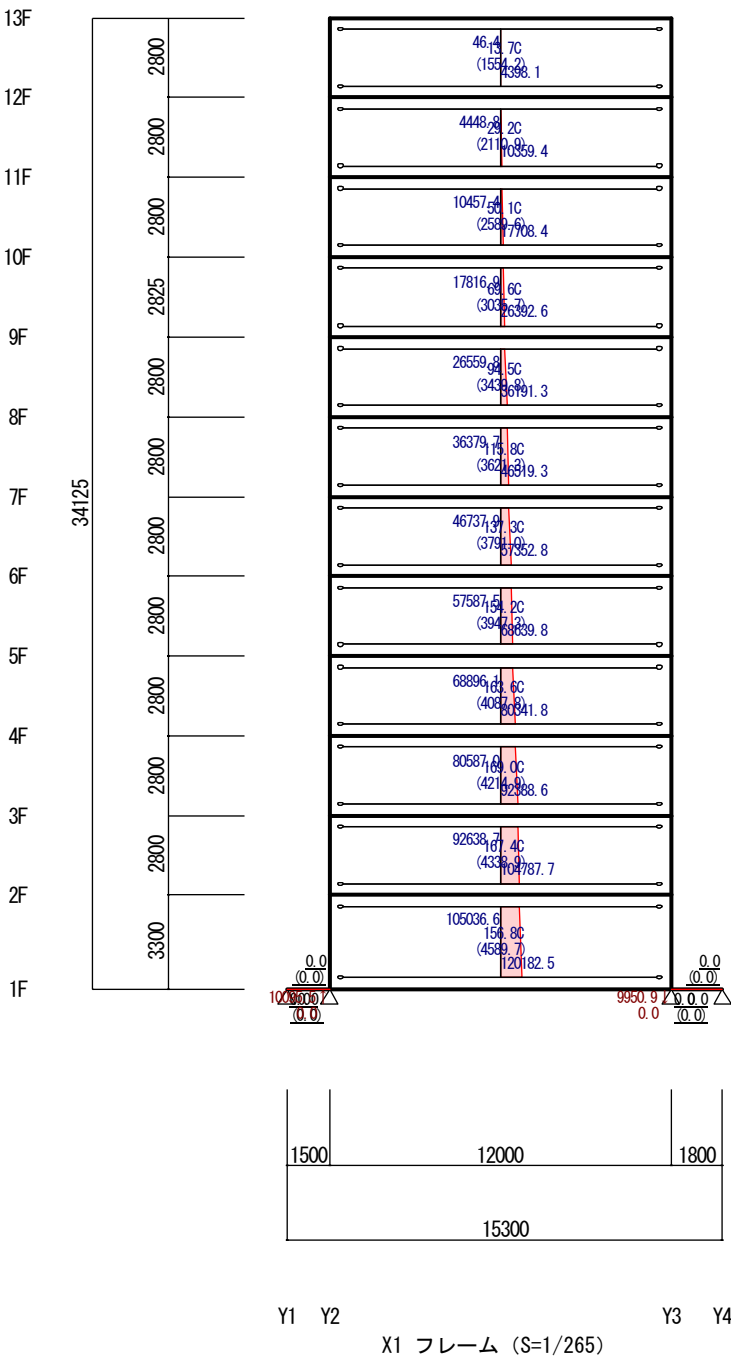

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

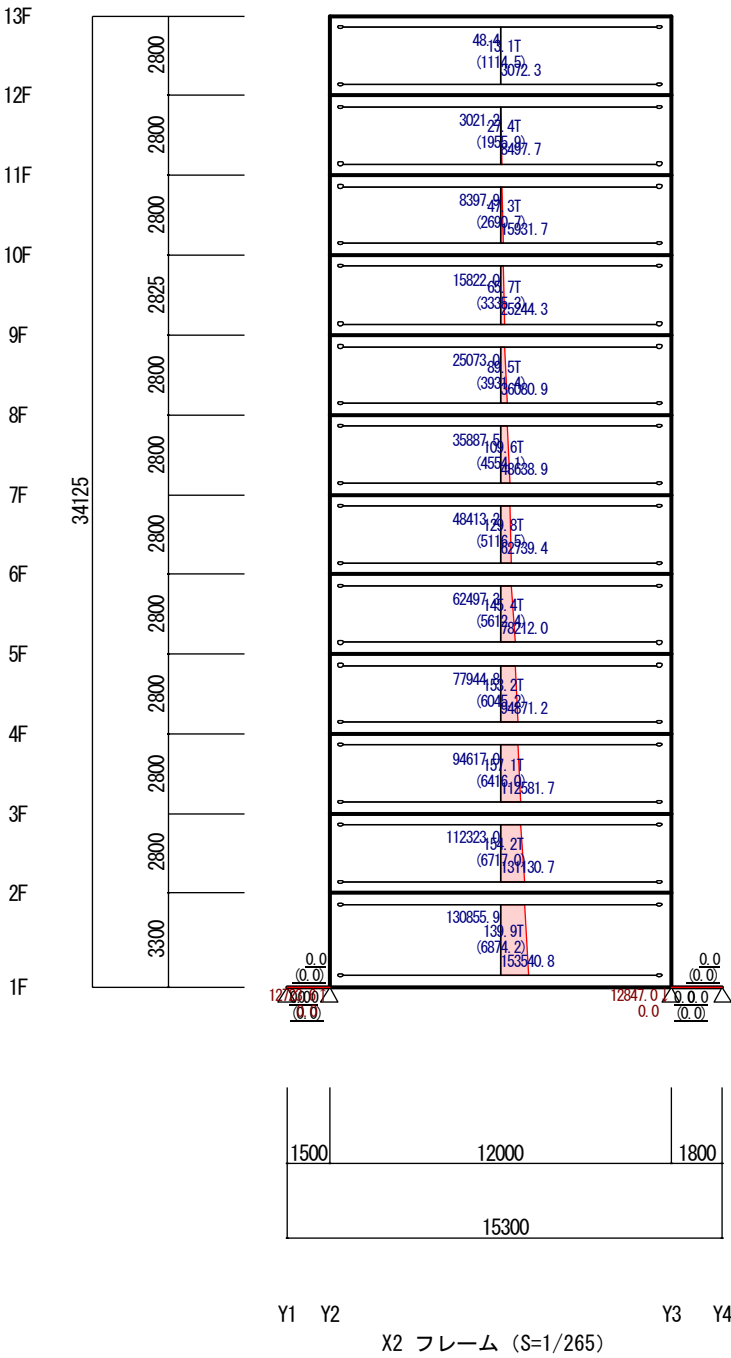


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

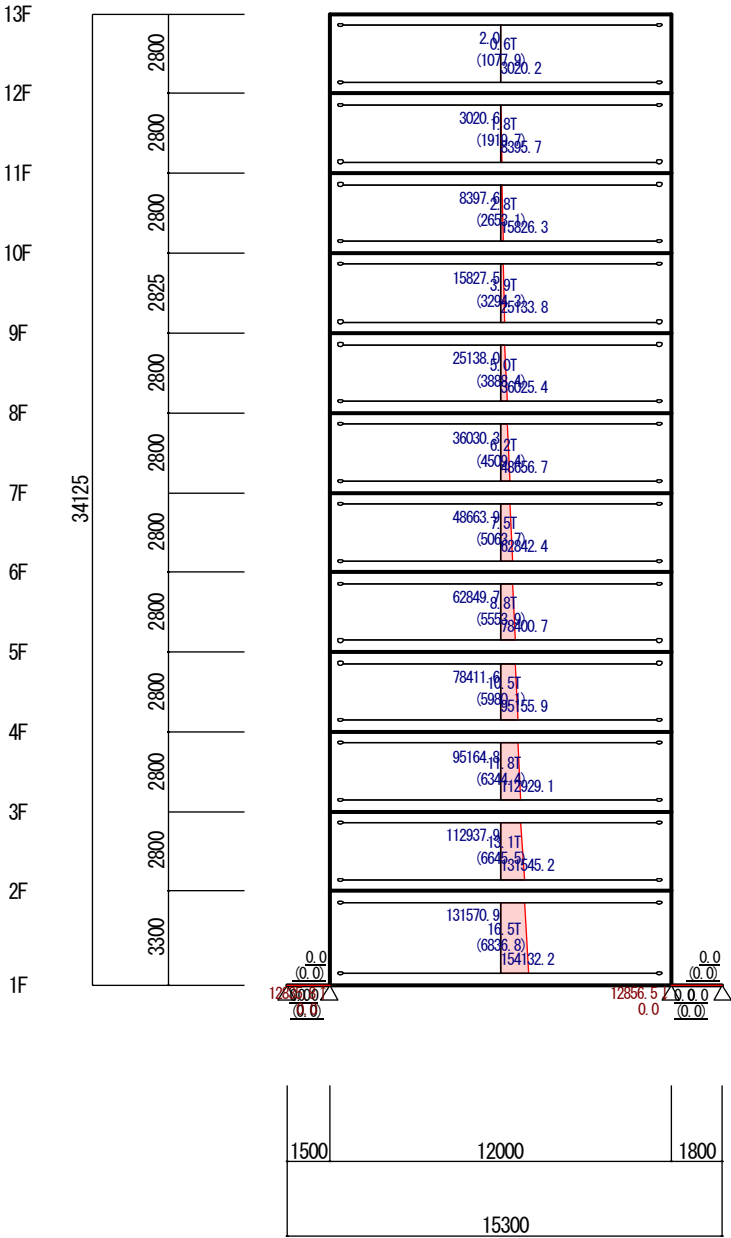


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

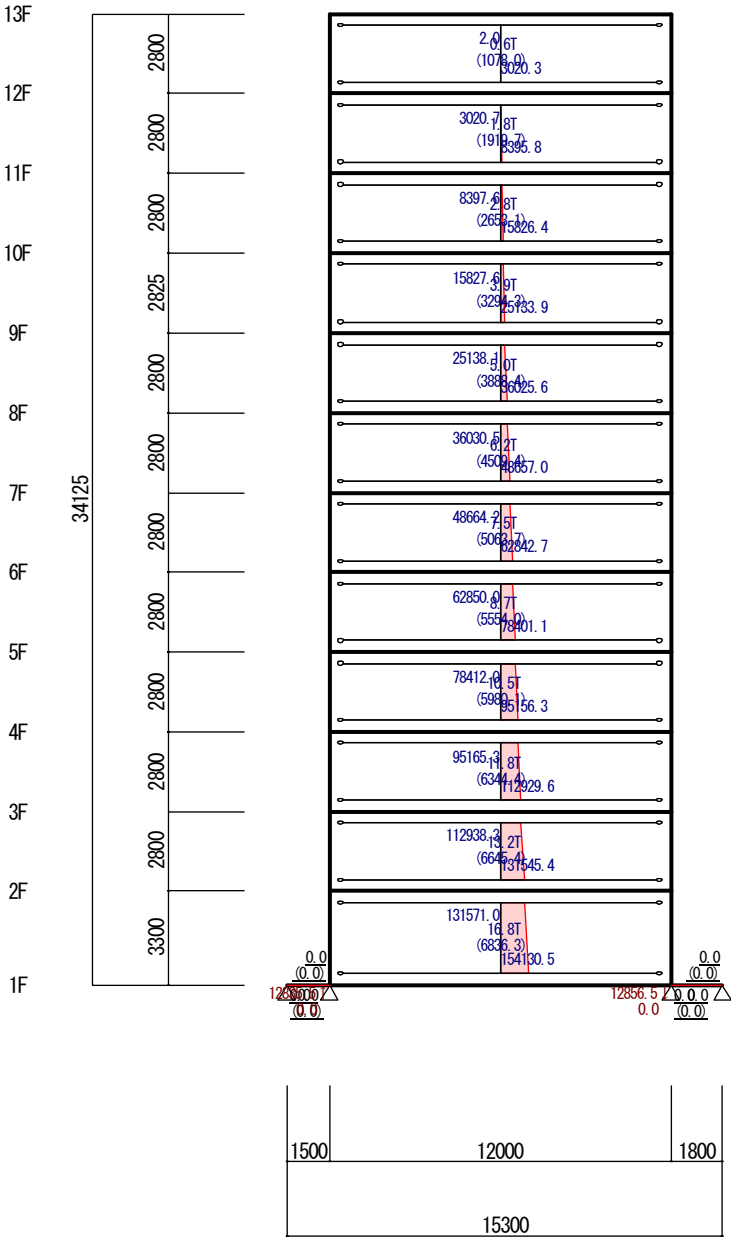

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

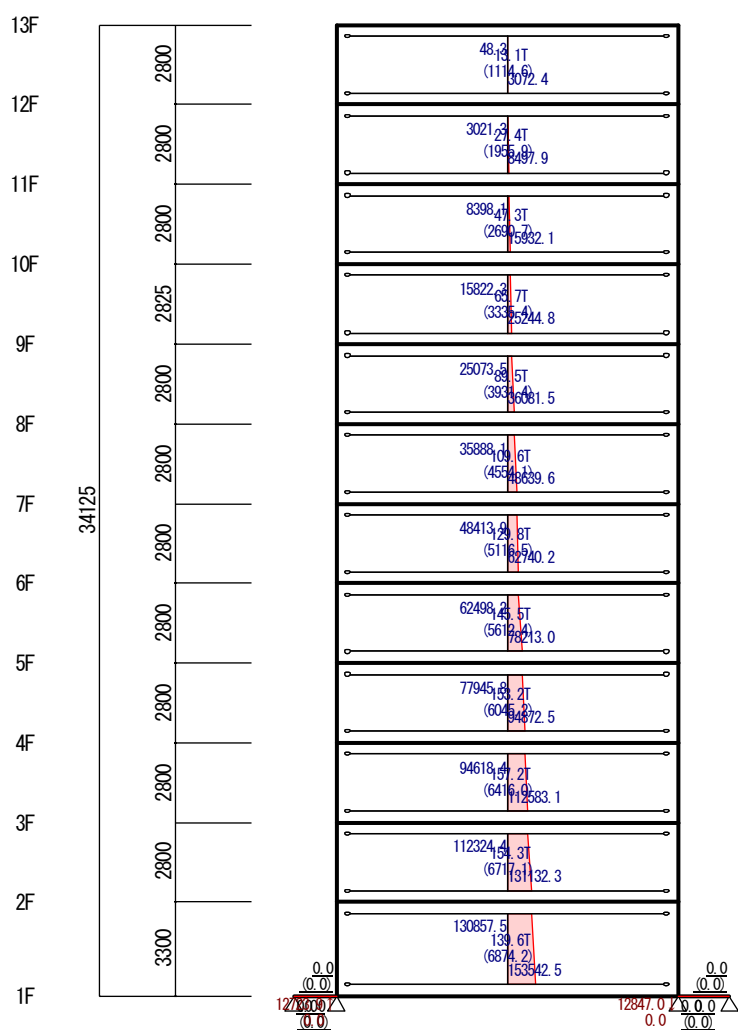[illegible]


Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

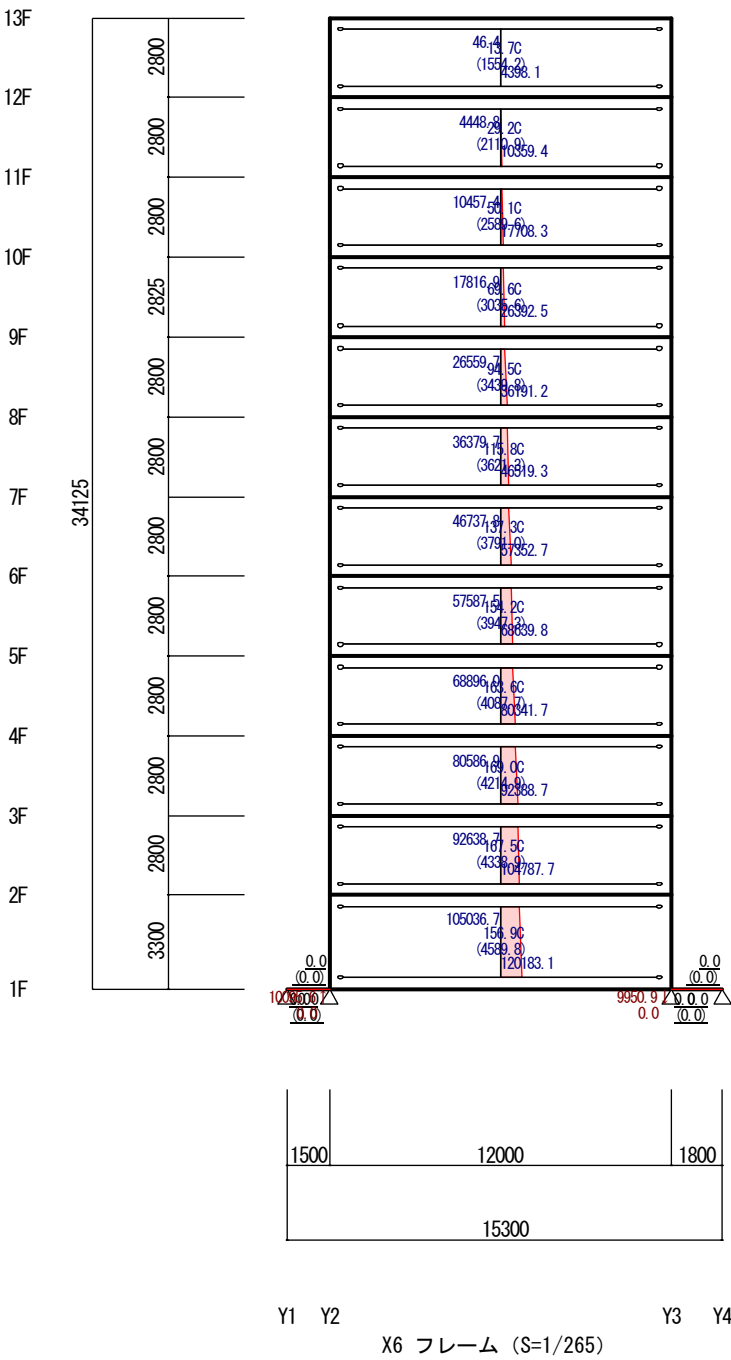


U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

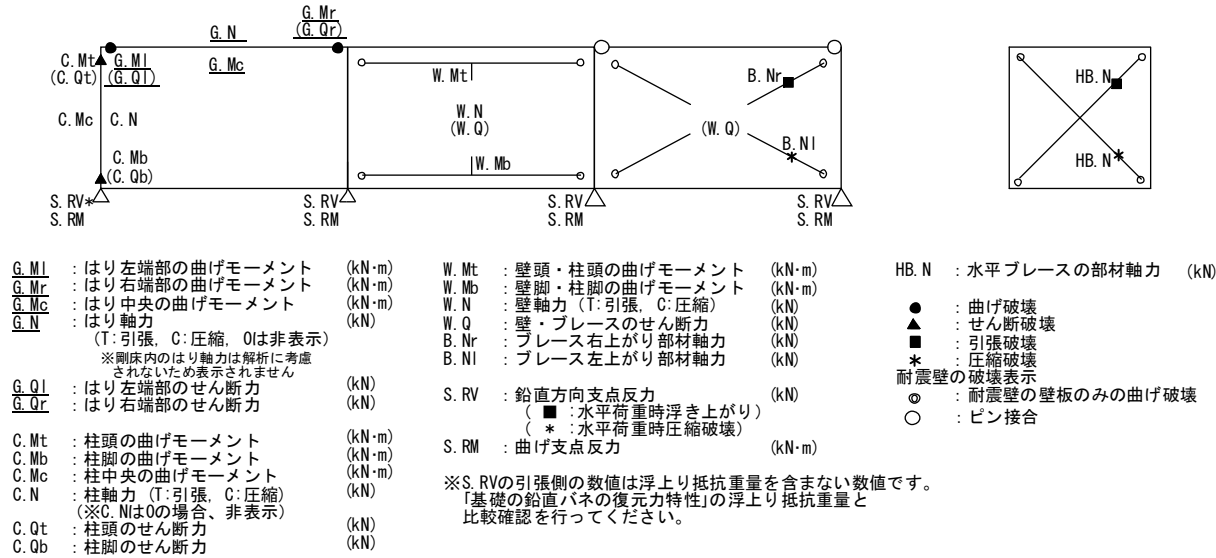


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

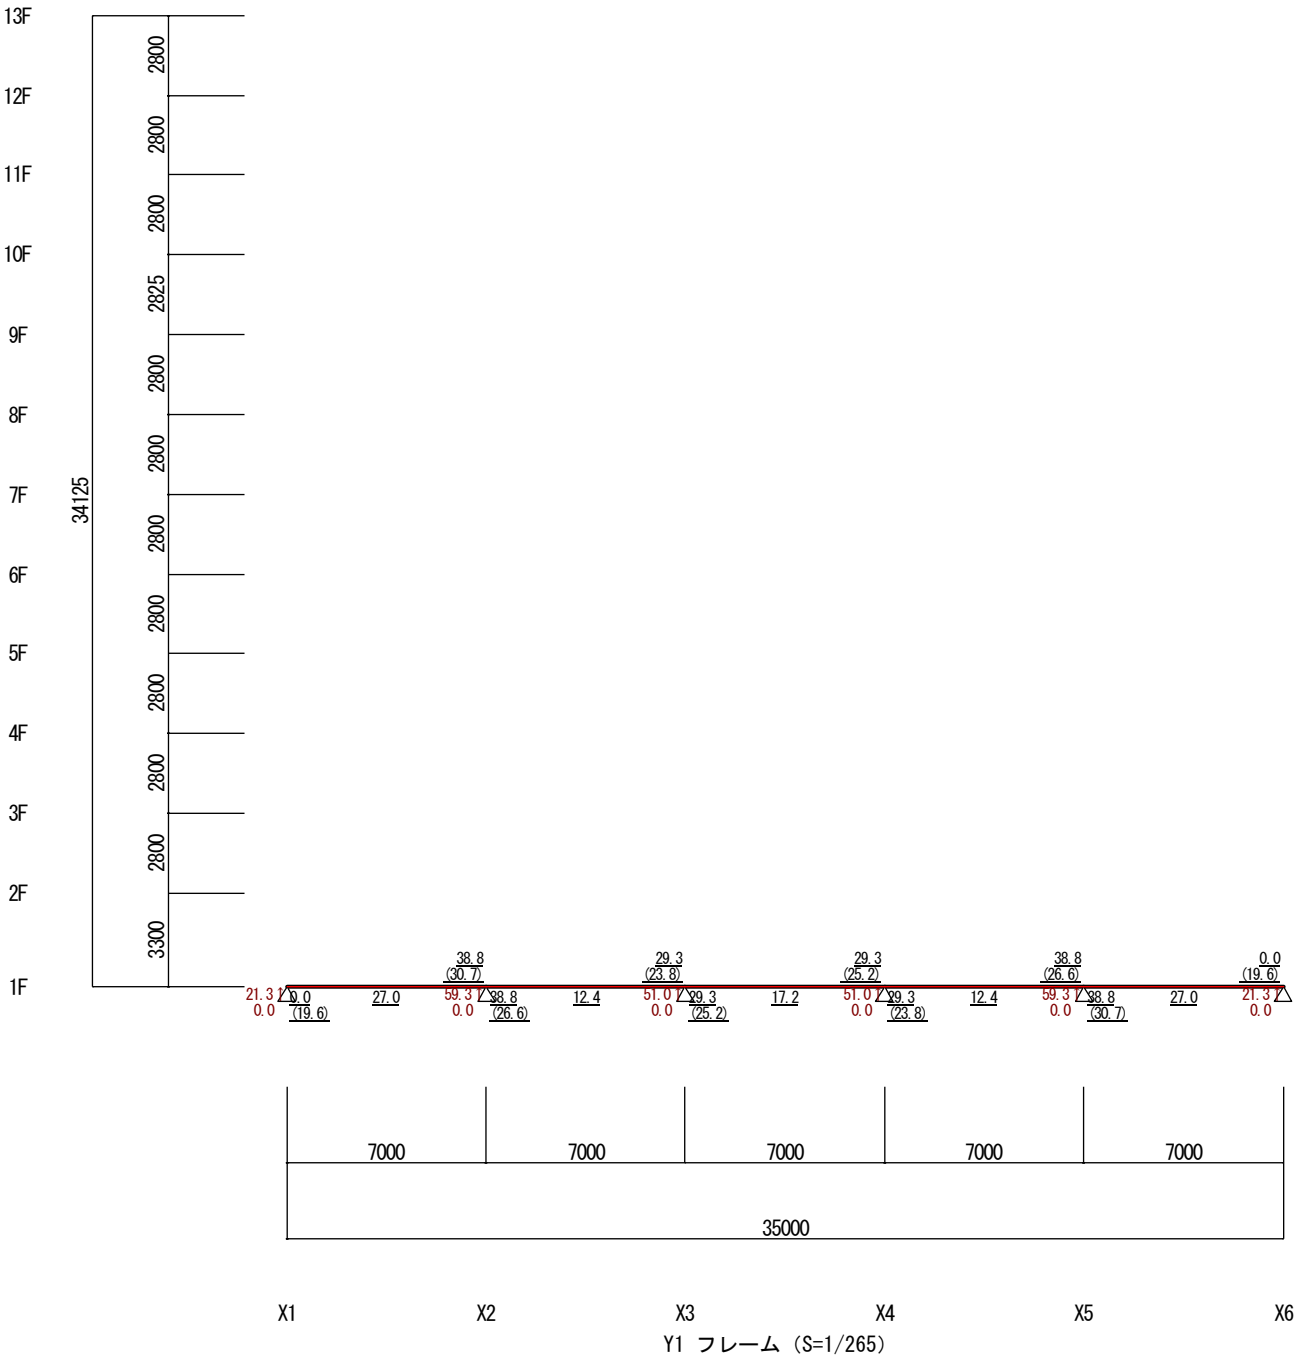


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

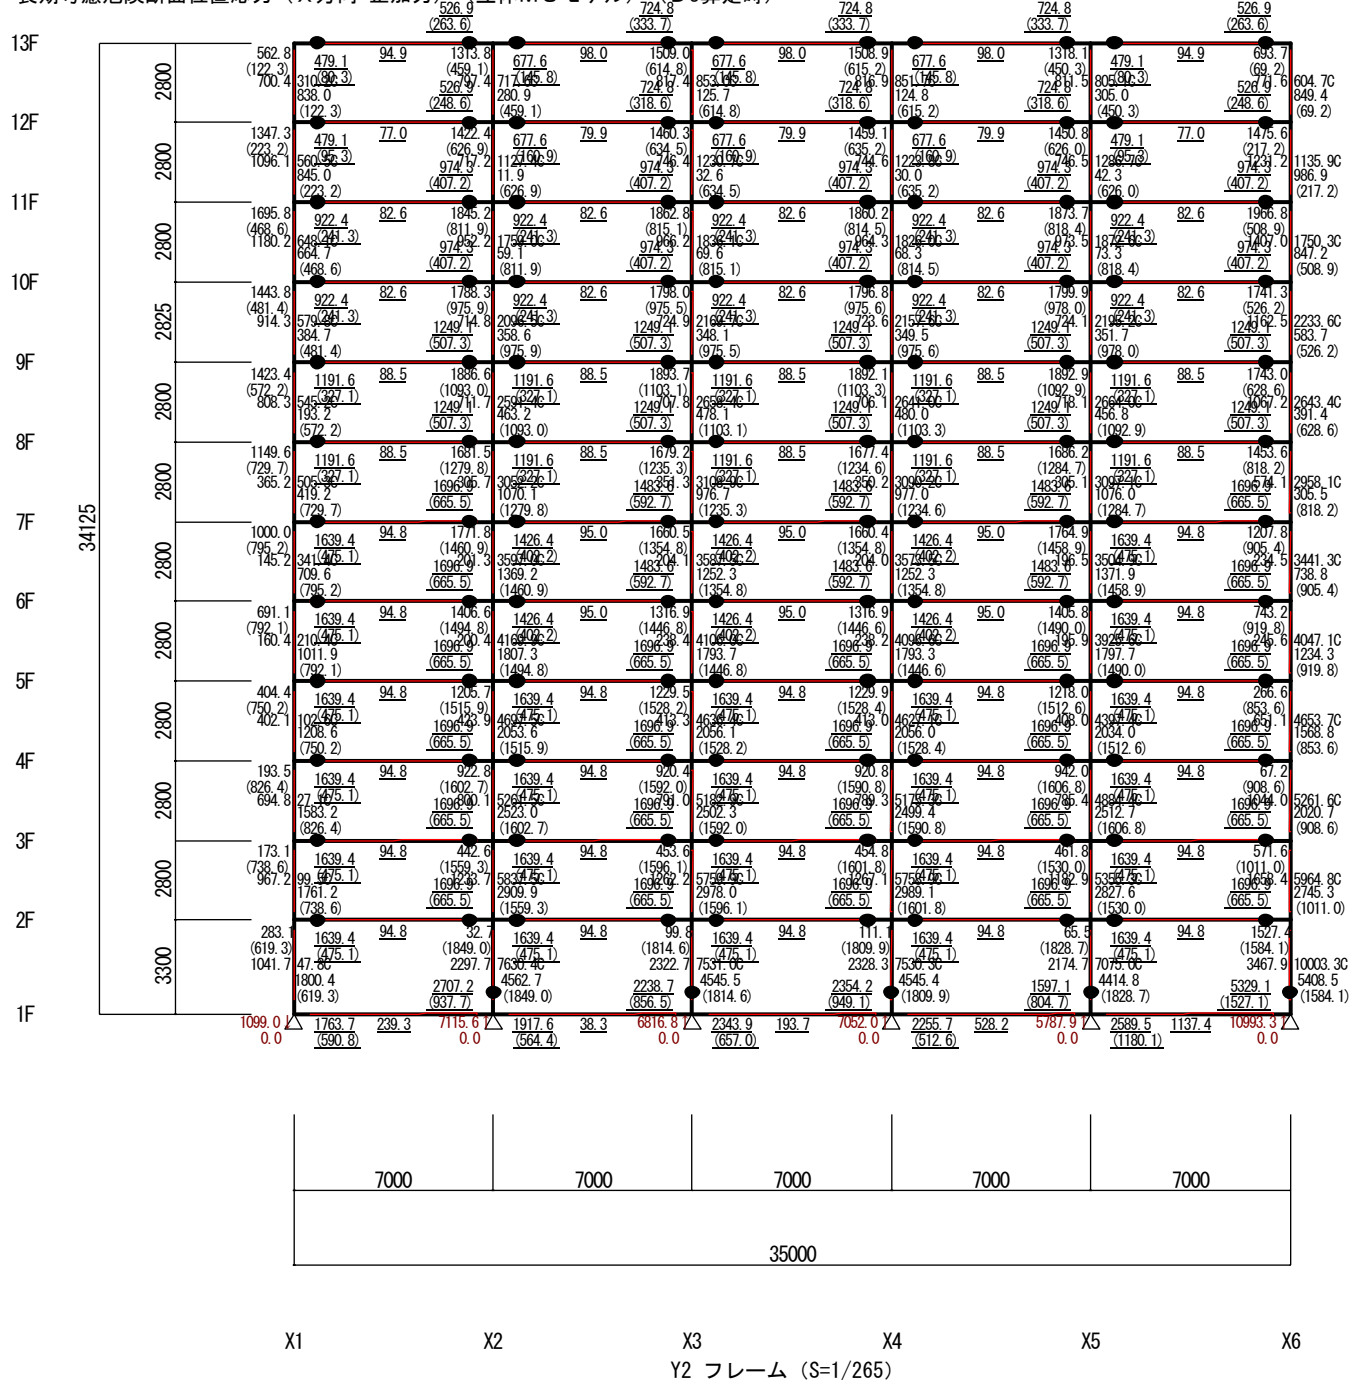


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

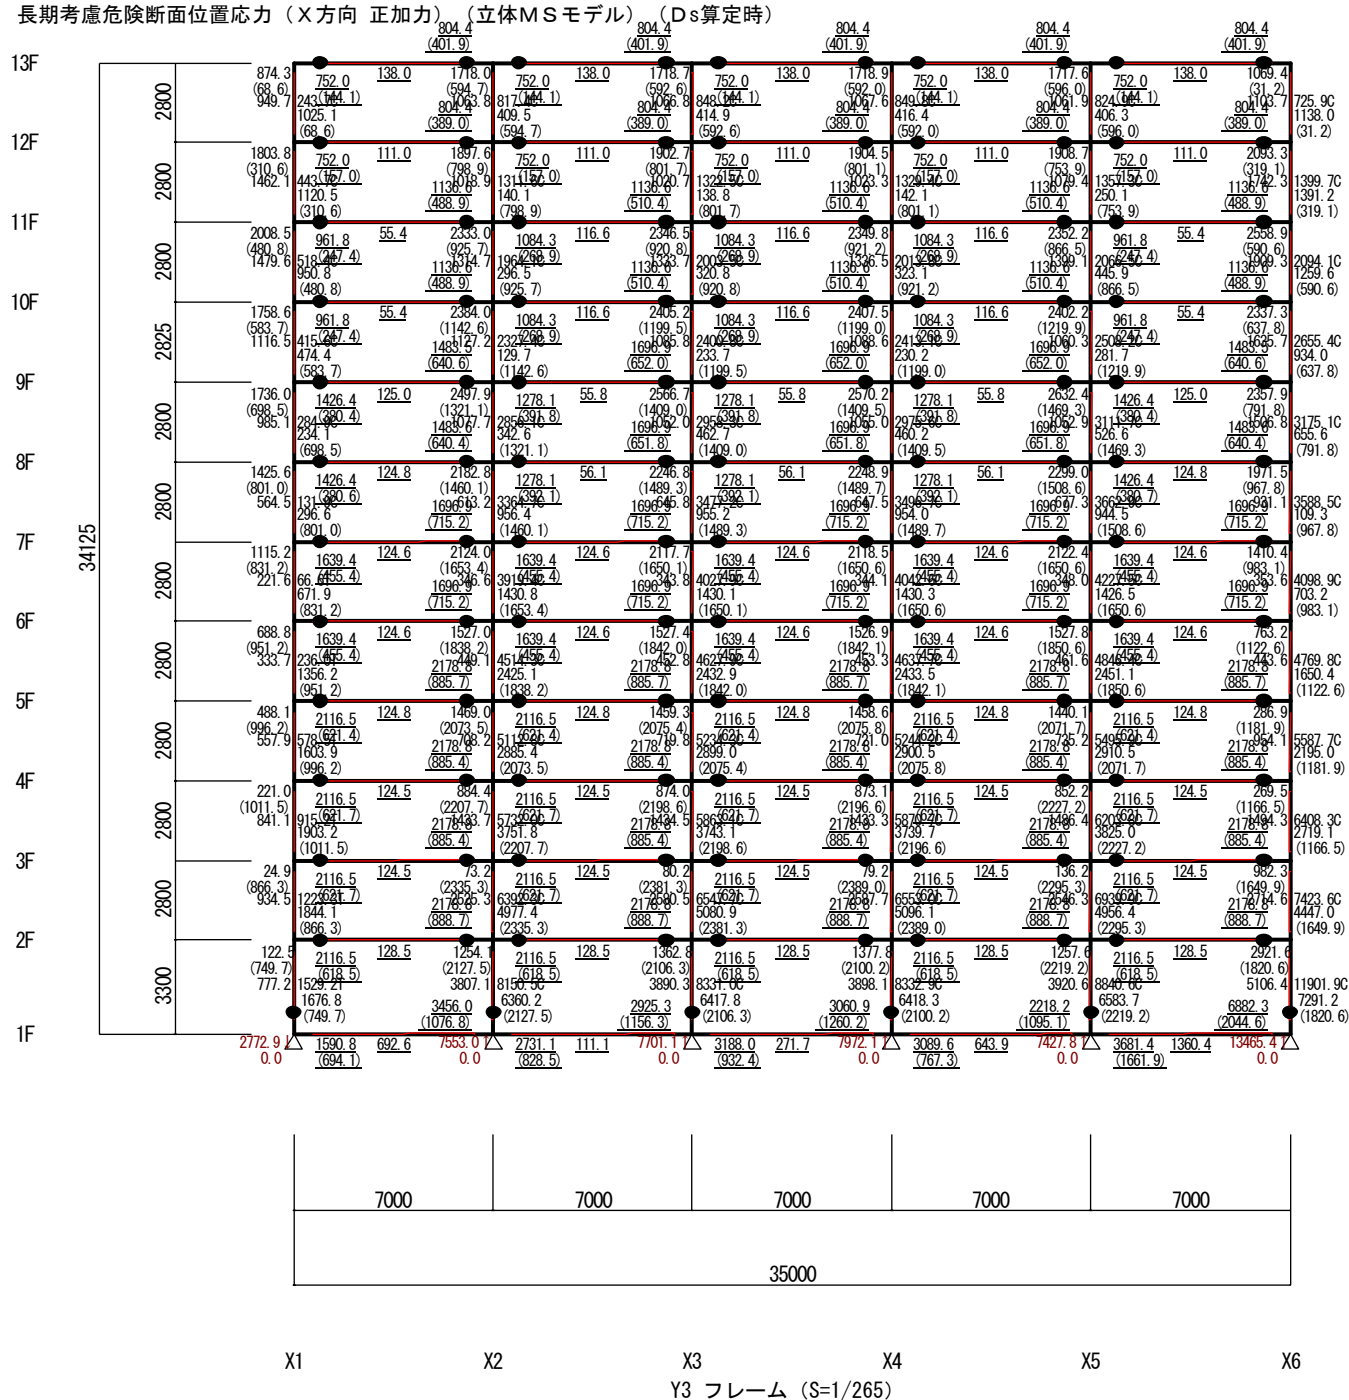


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

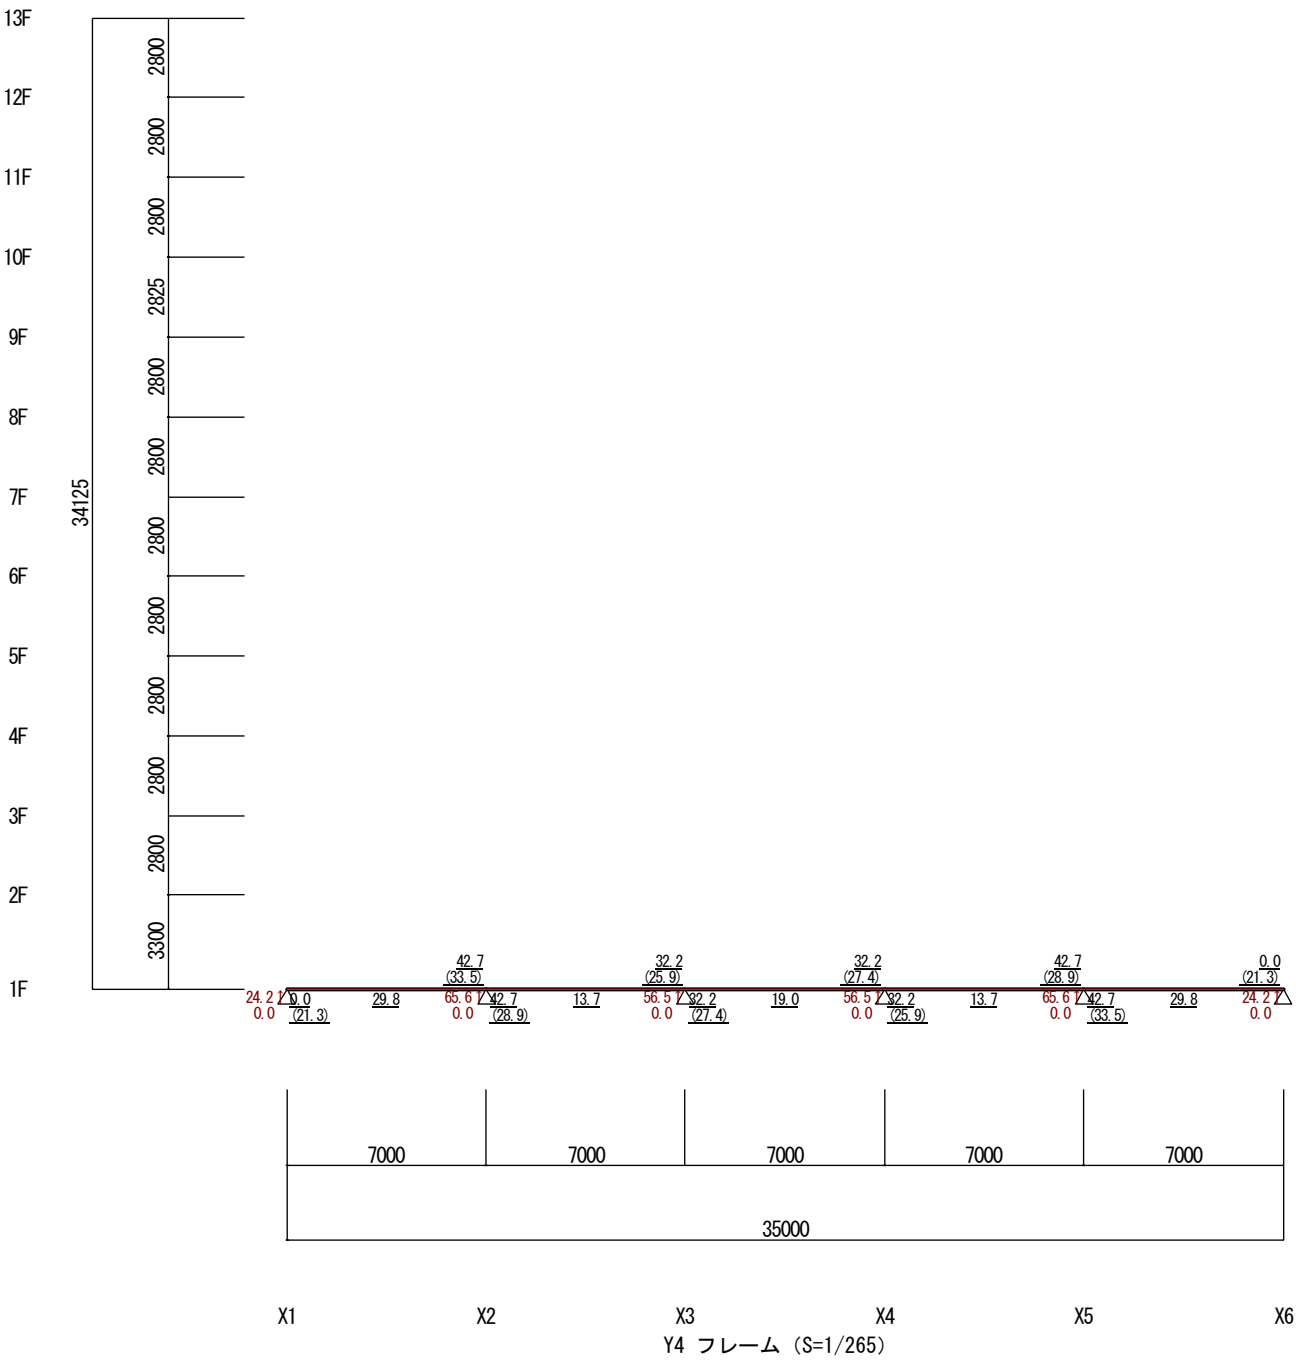


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

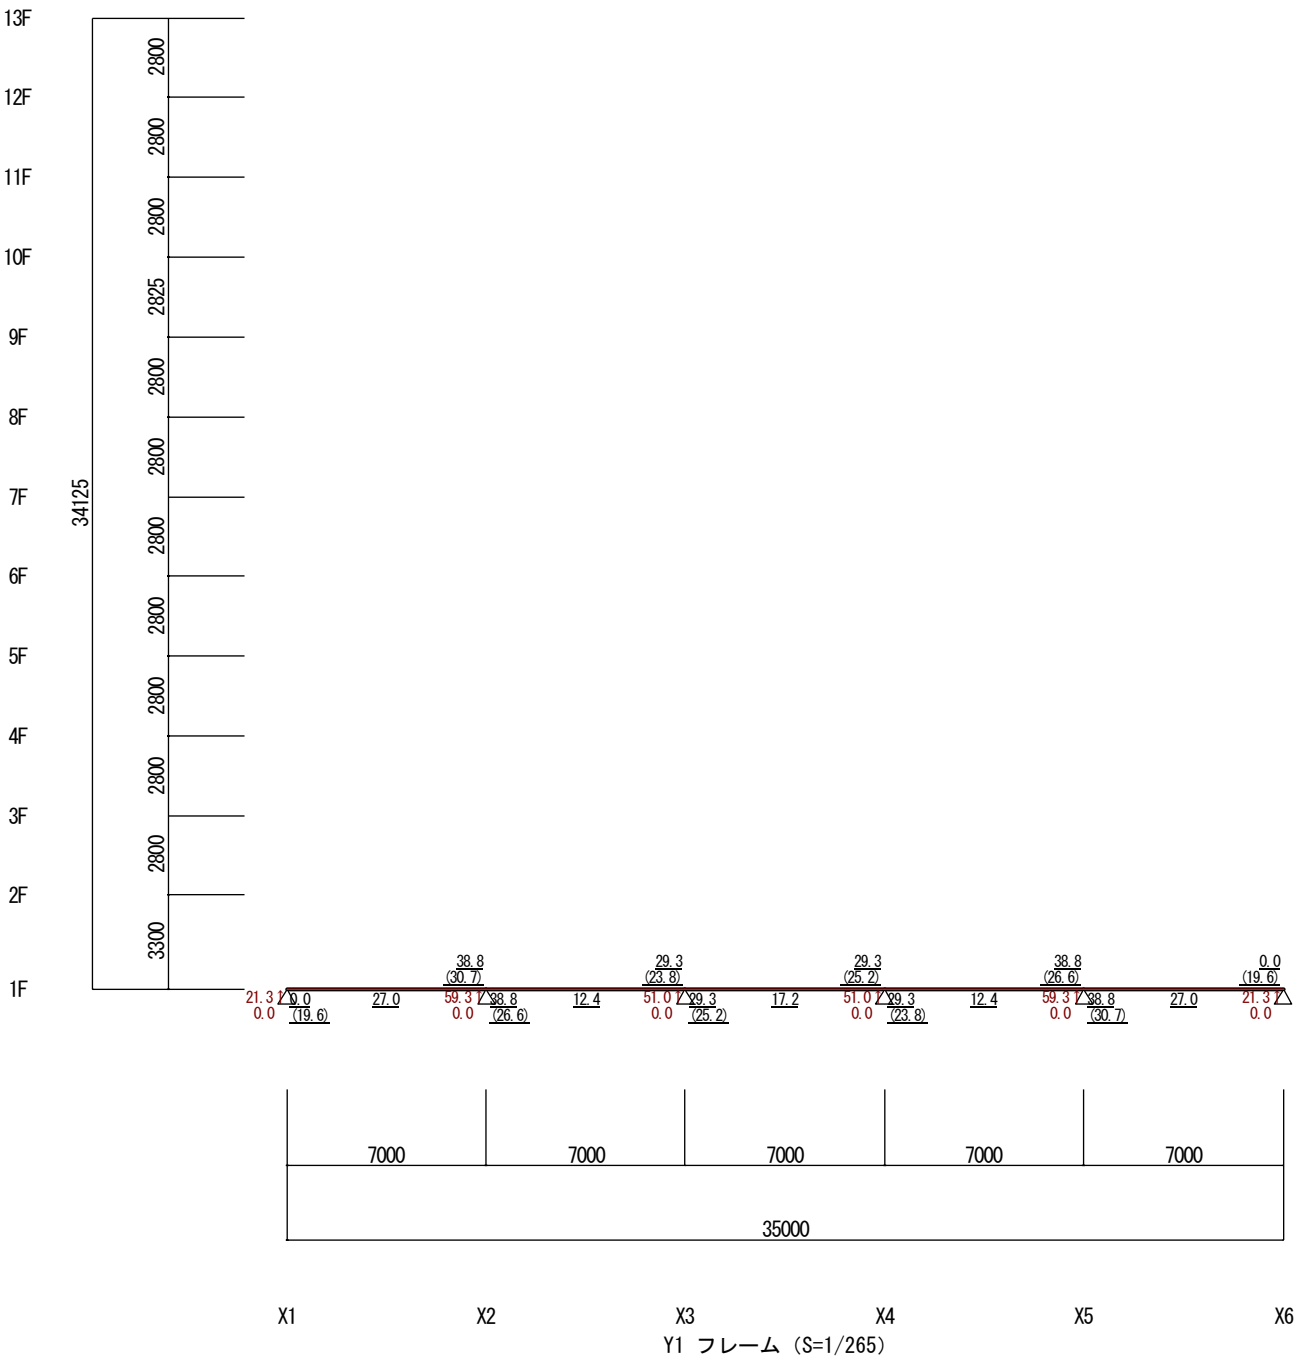


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

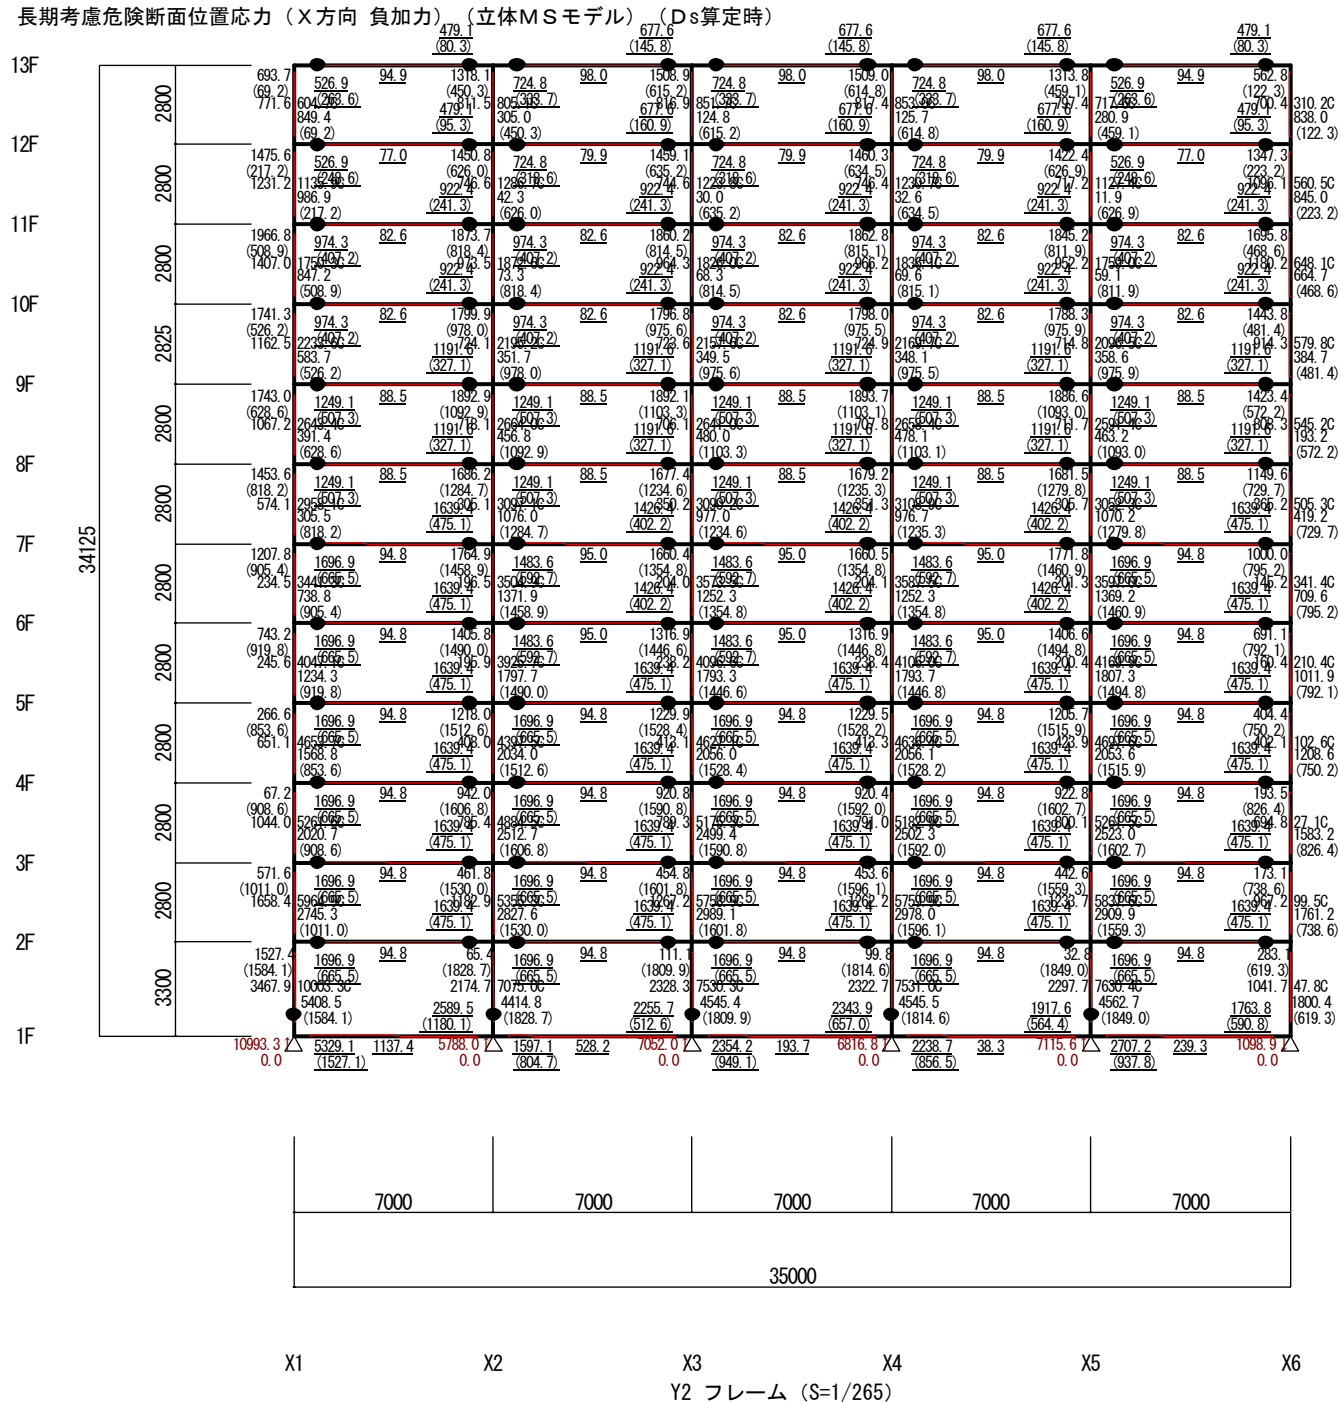


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

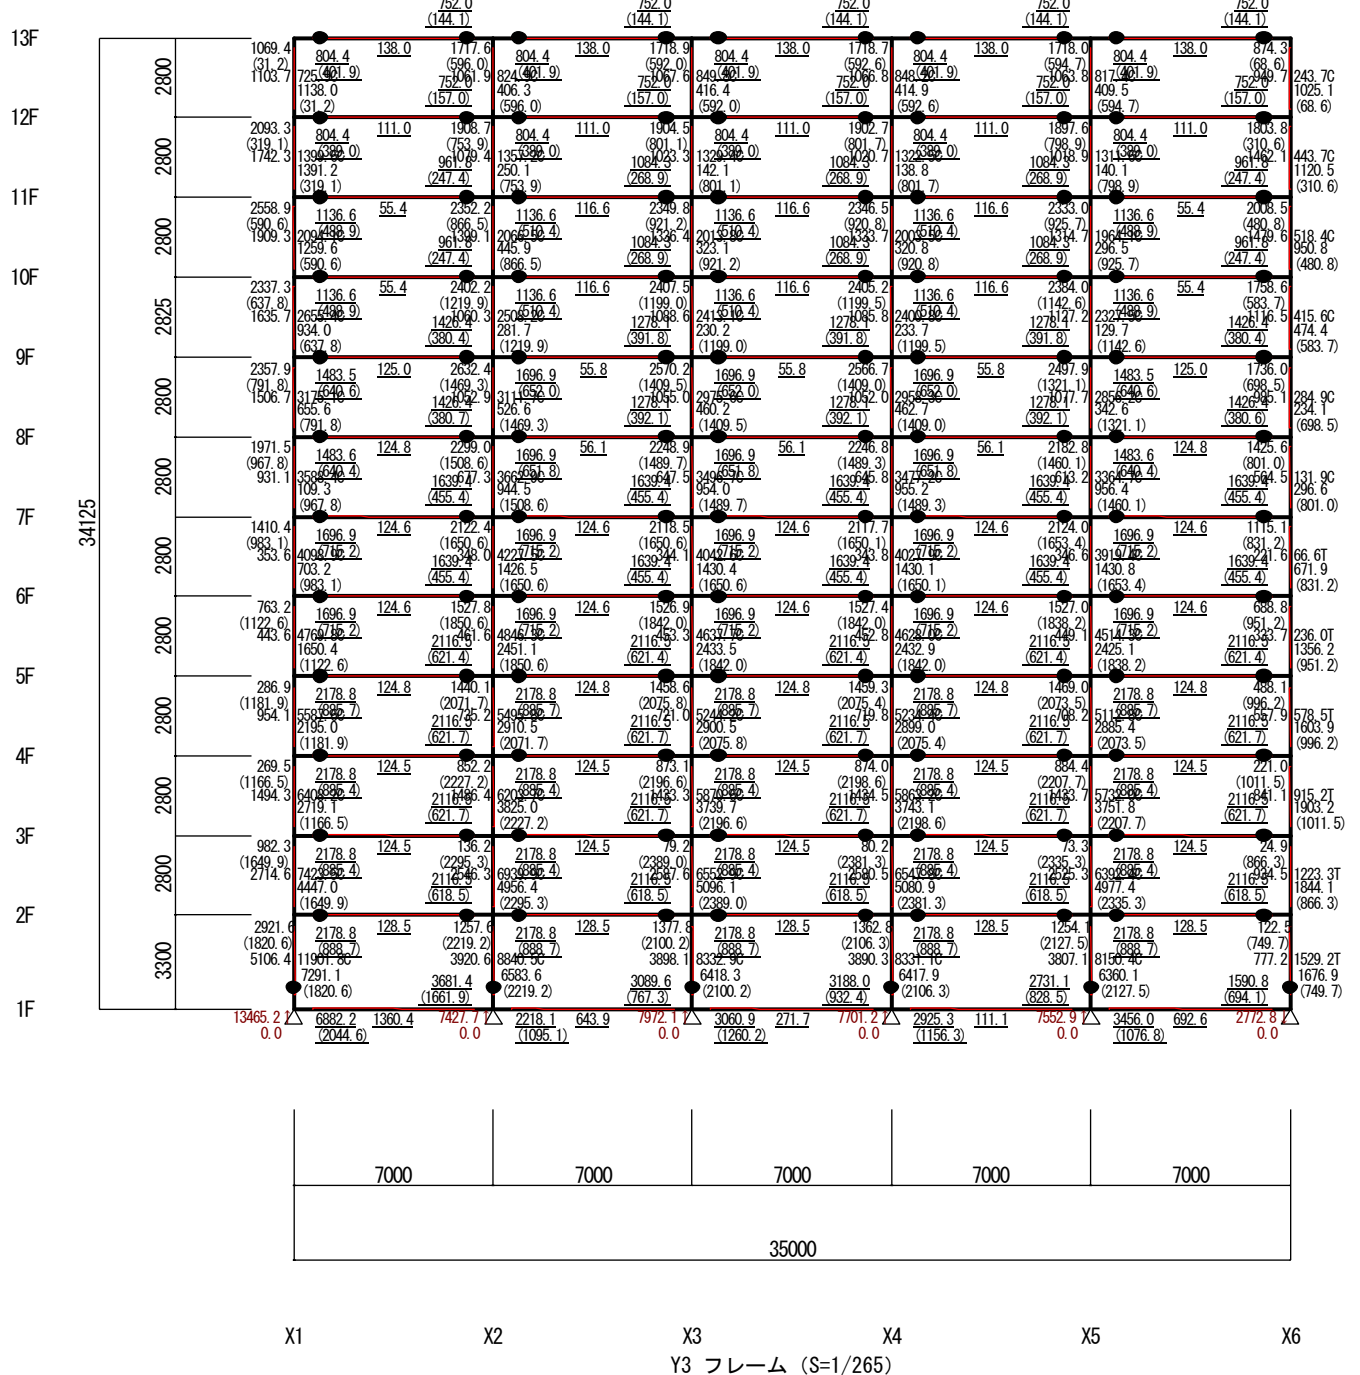


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

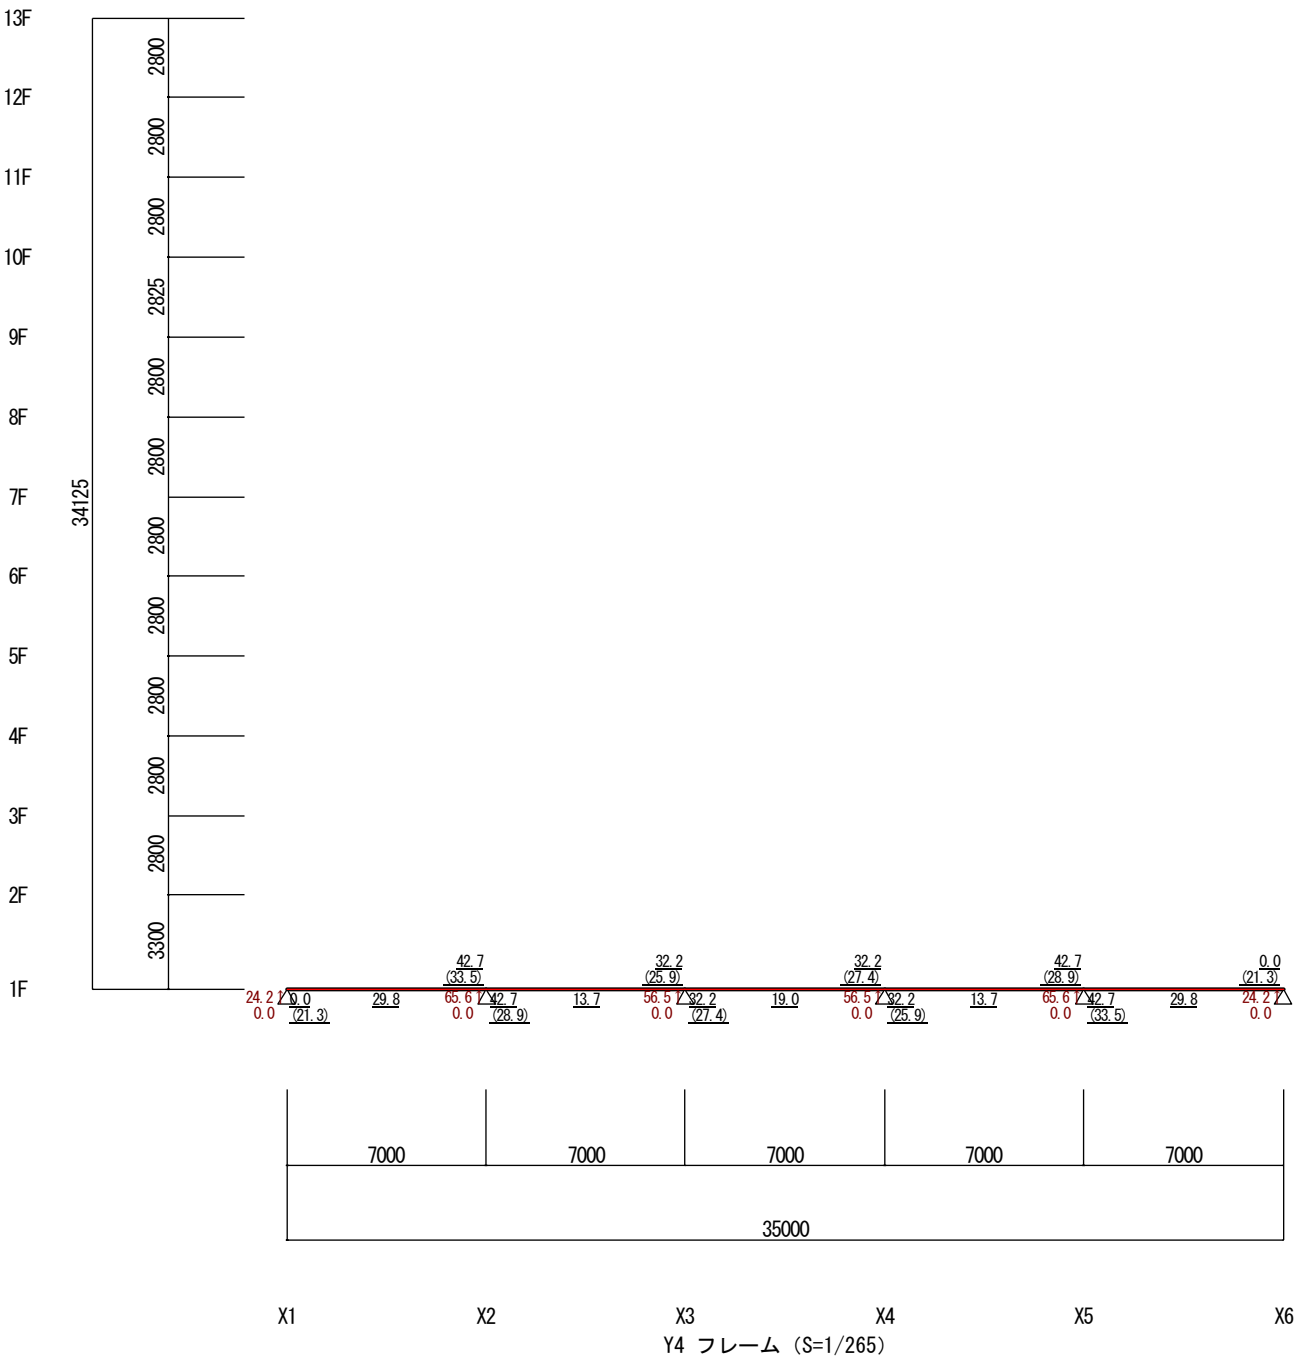


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

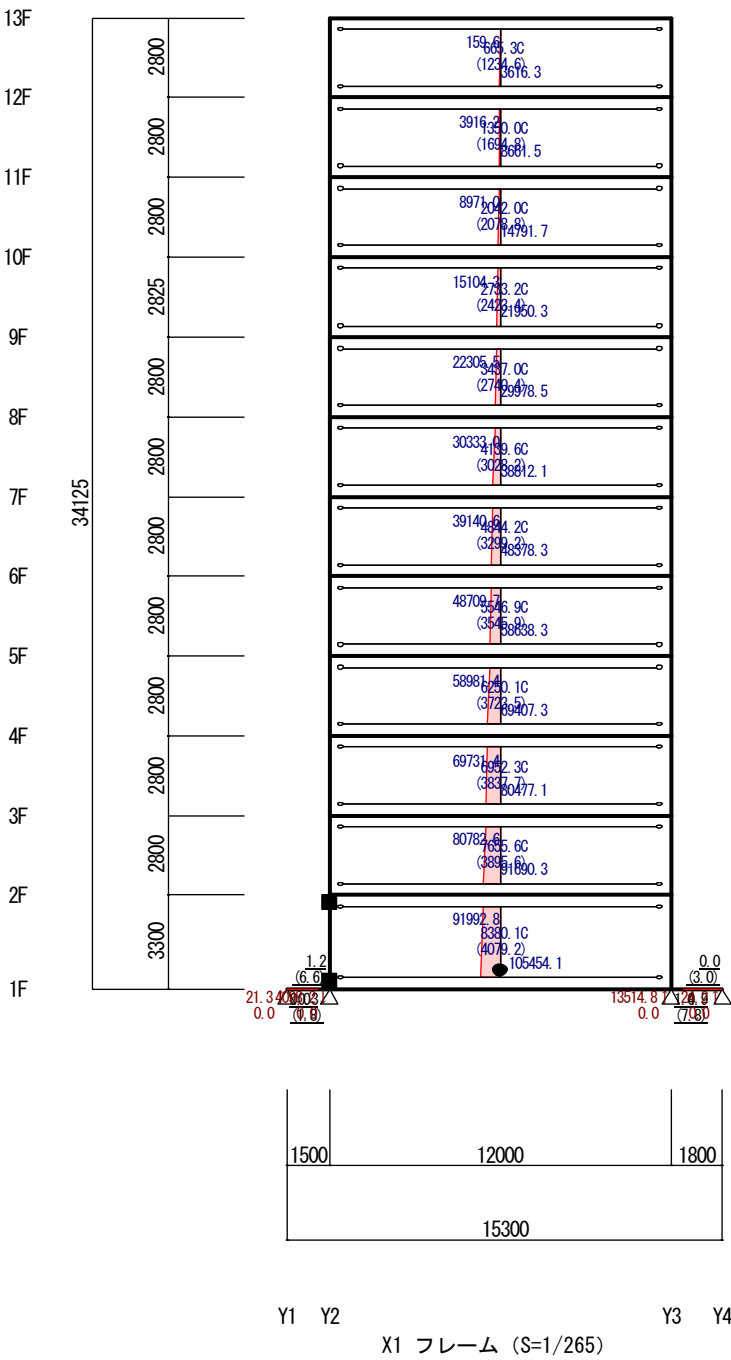


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

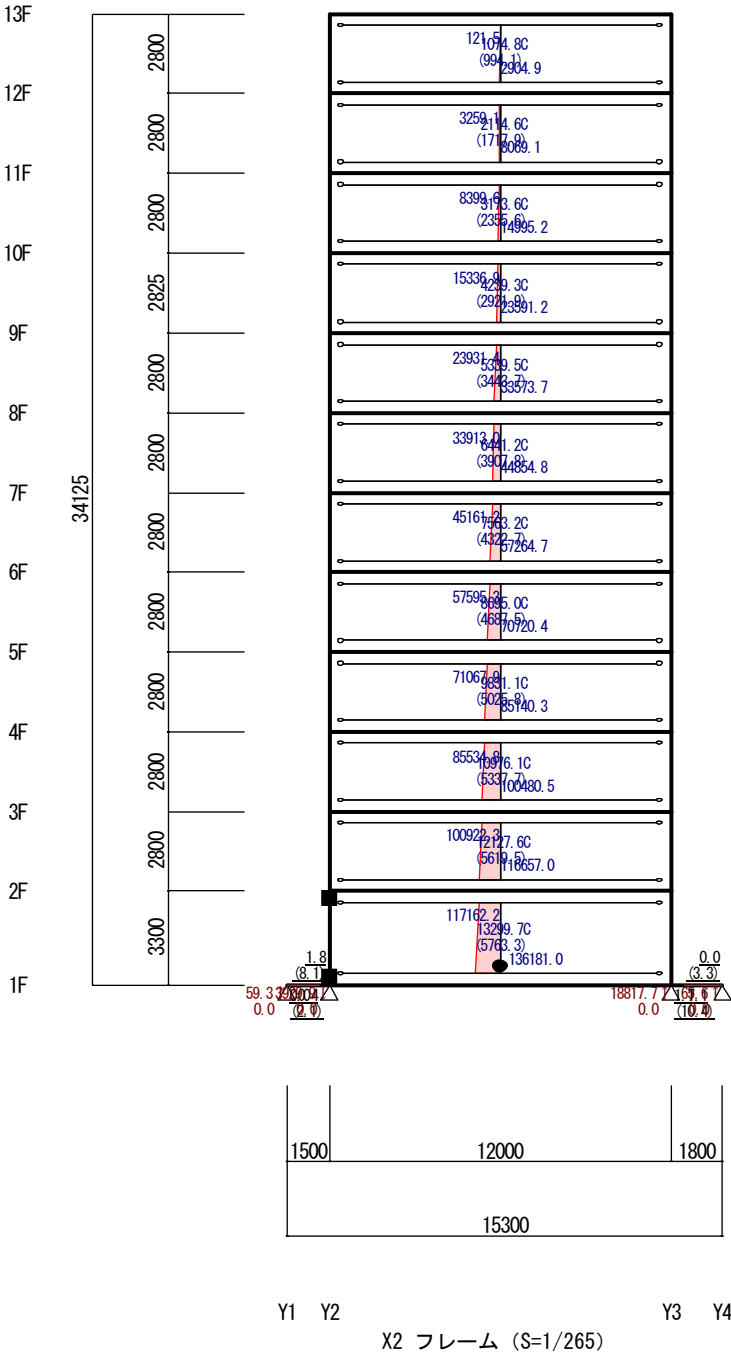


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

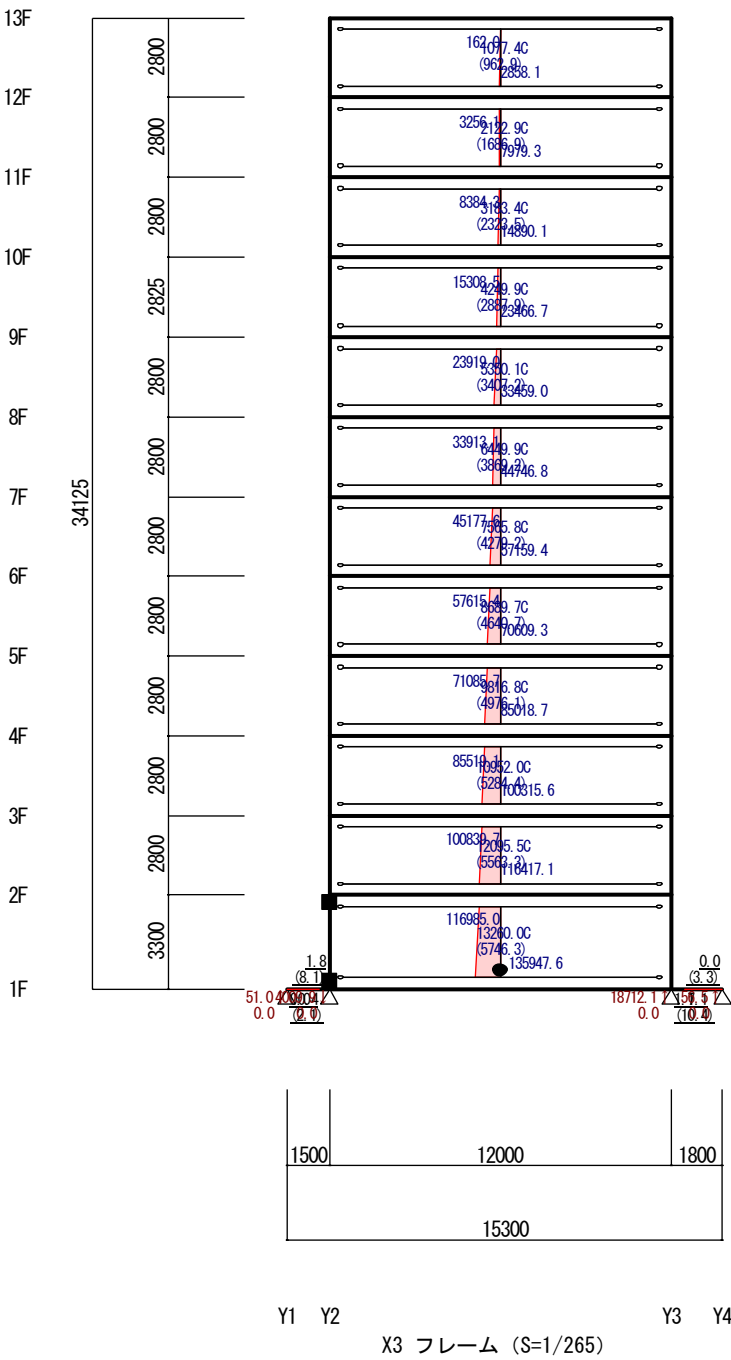


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

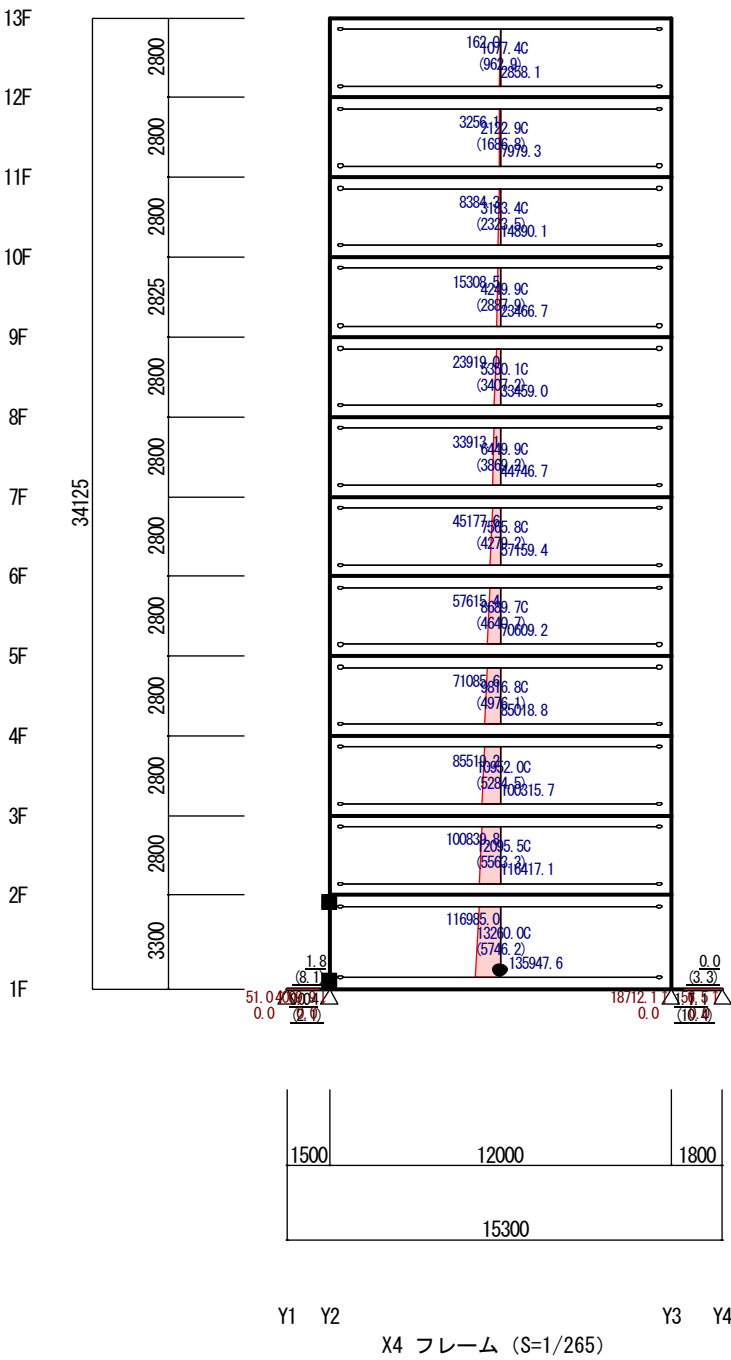


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

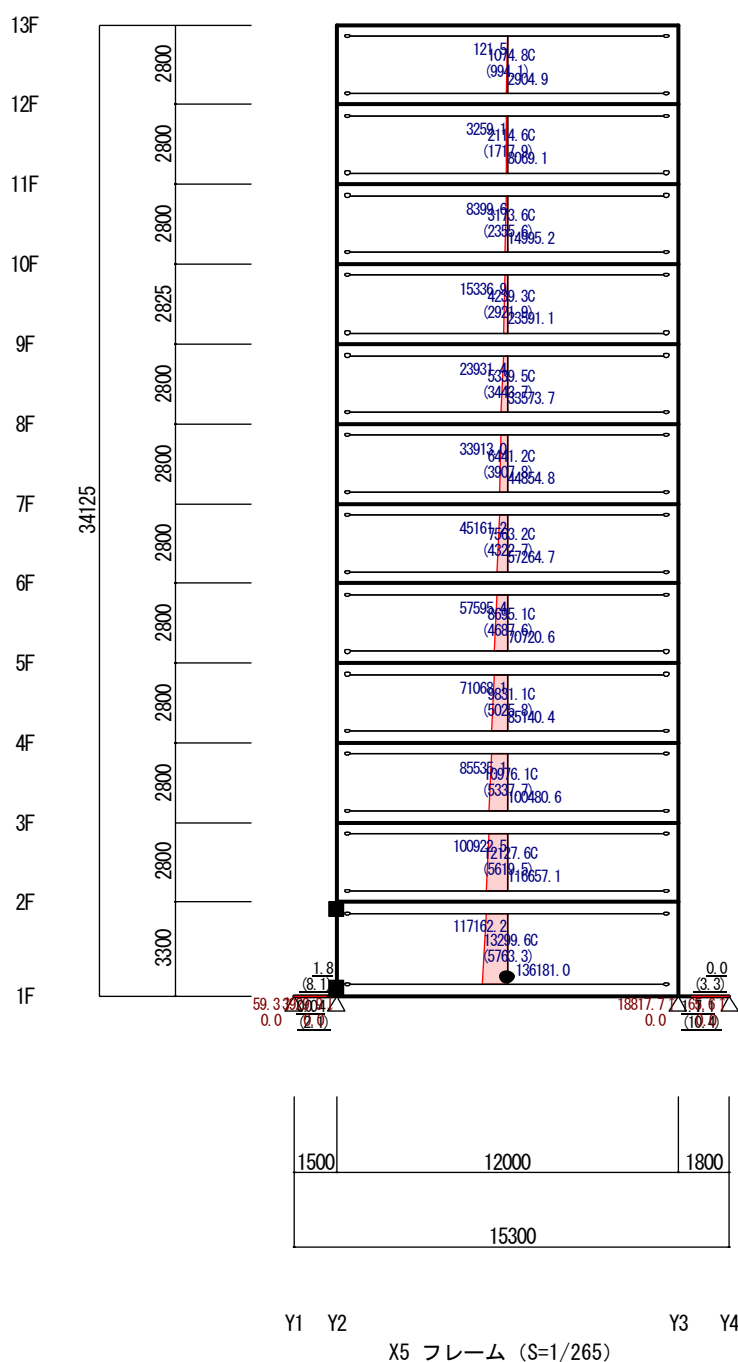


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

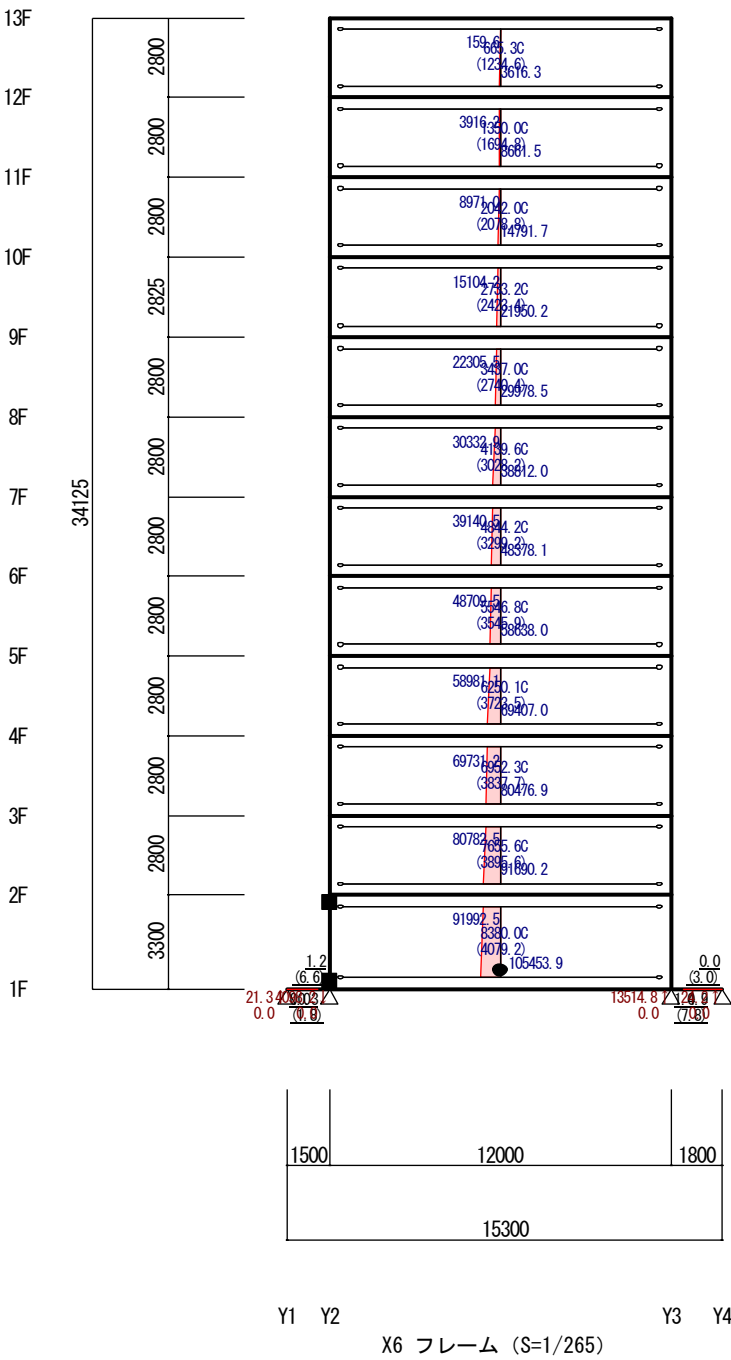


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

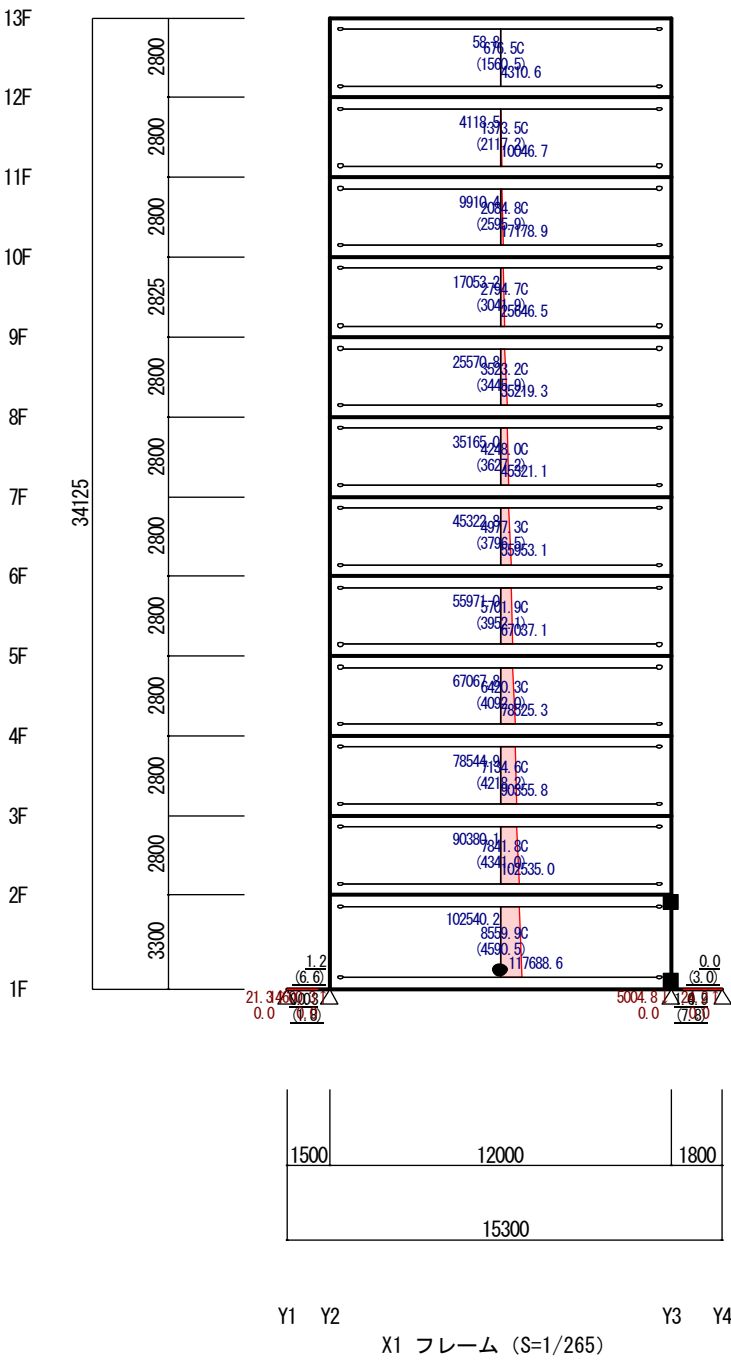


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

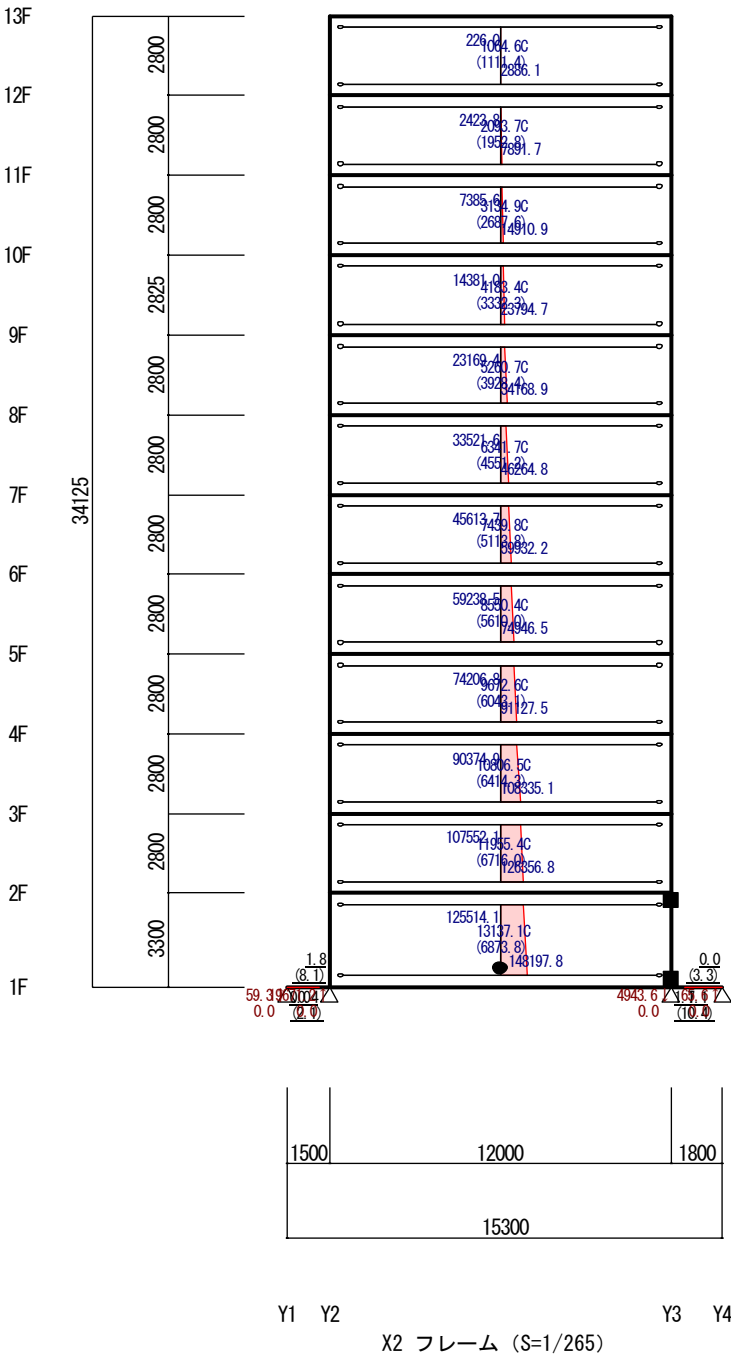


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

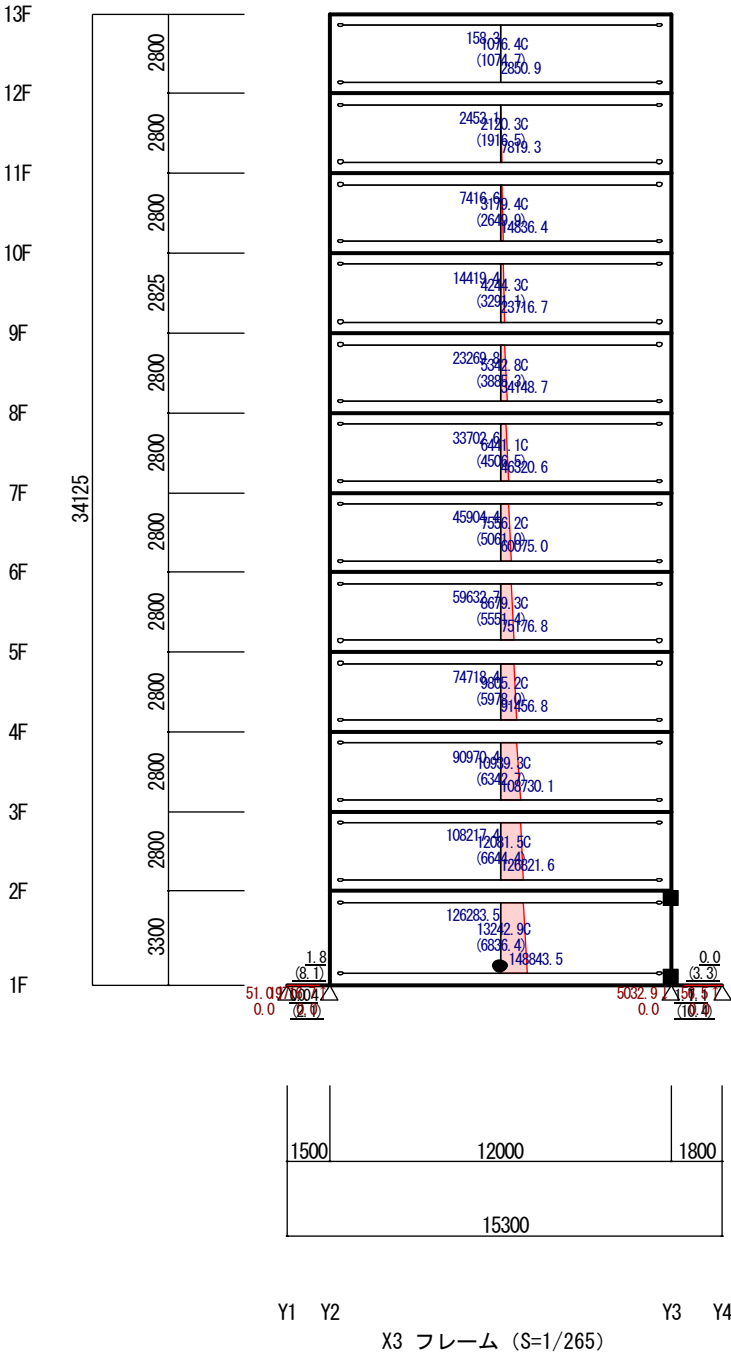


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

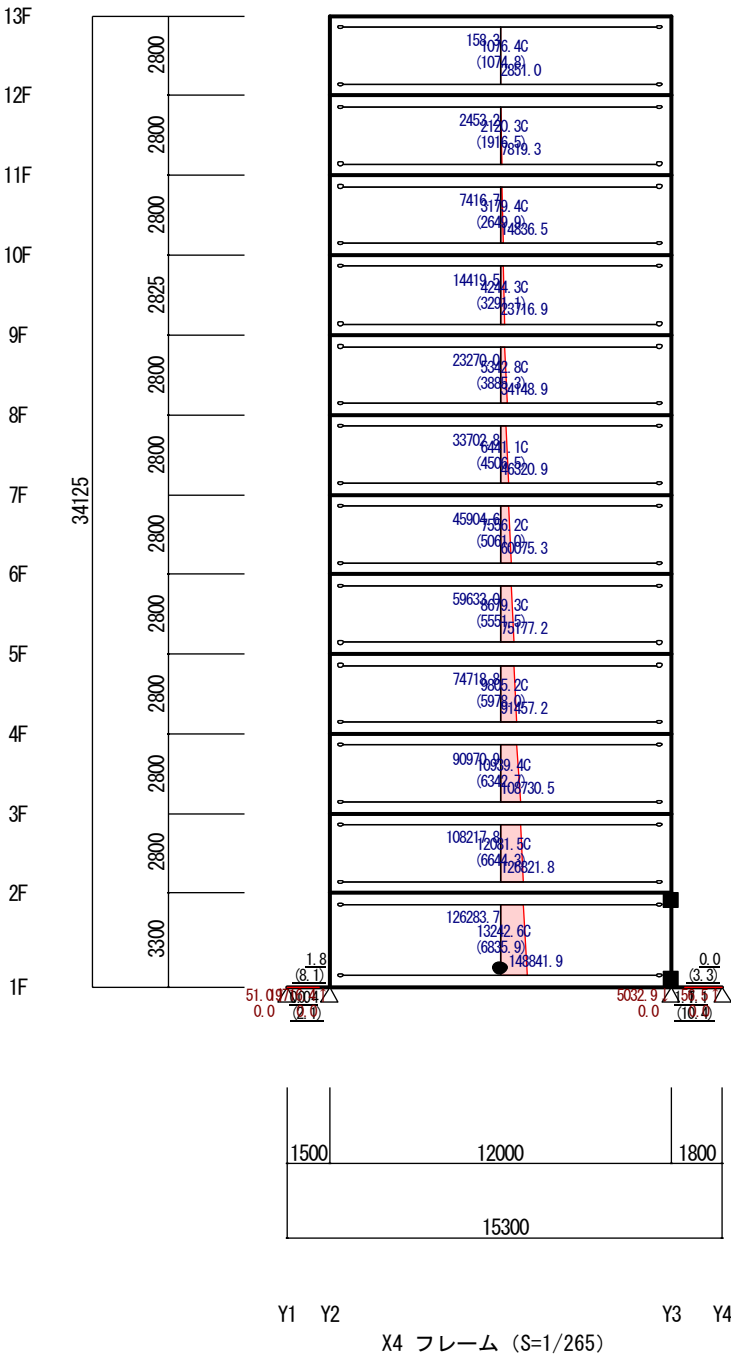

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

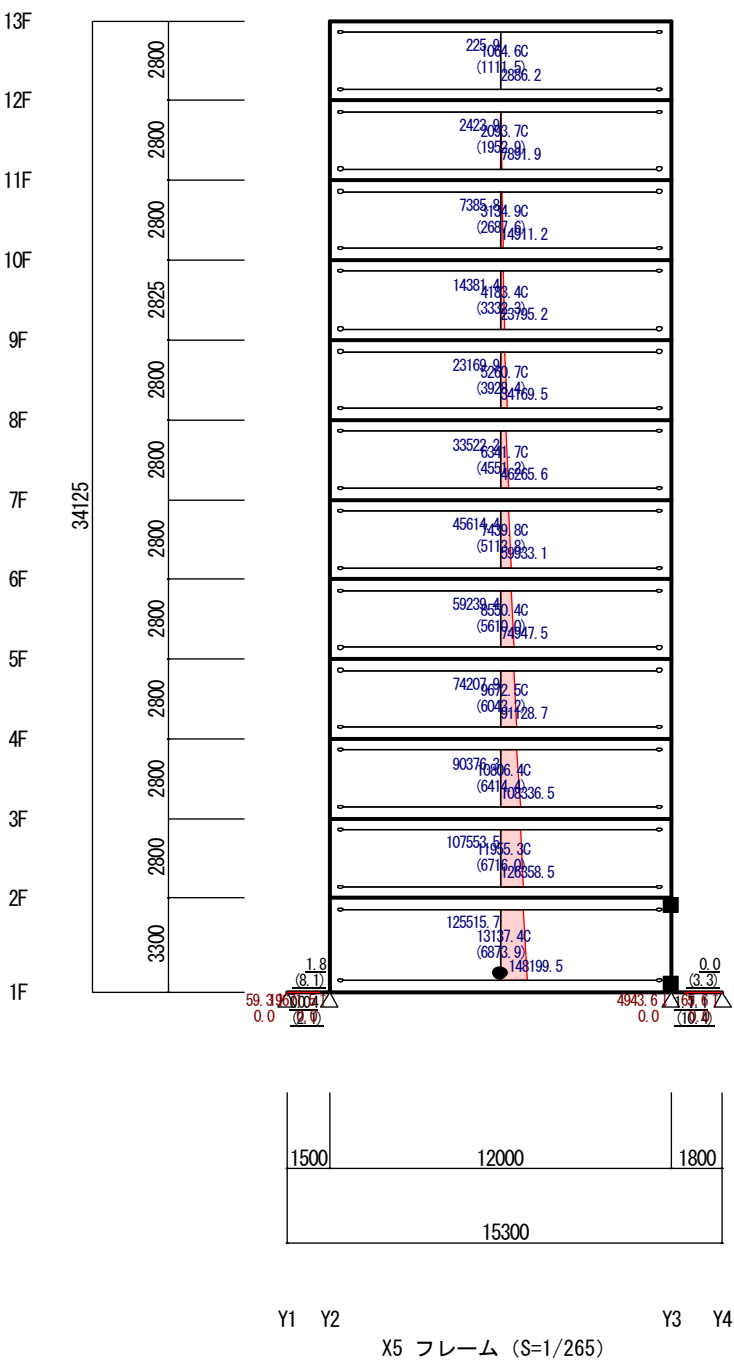


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

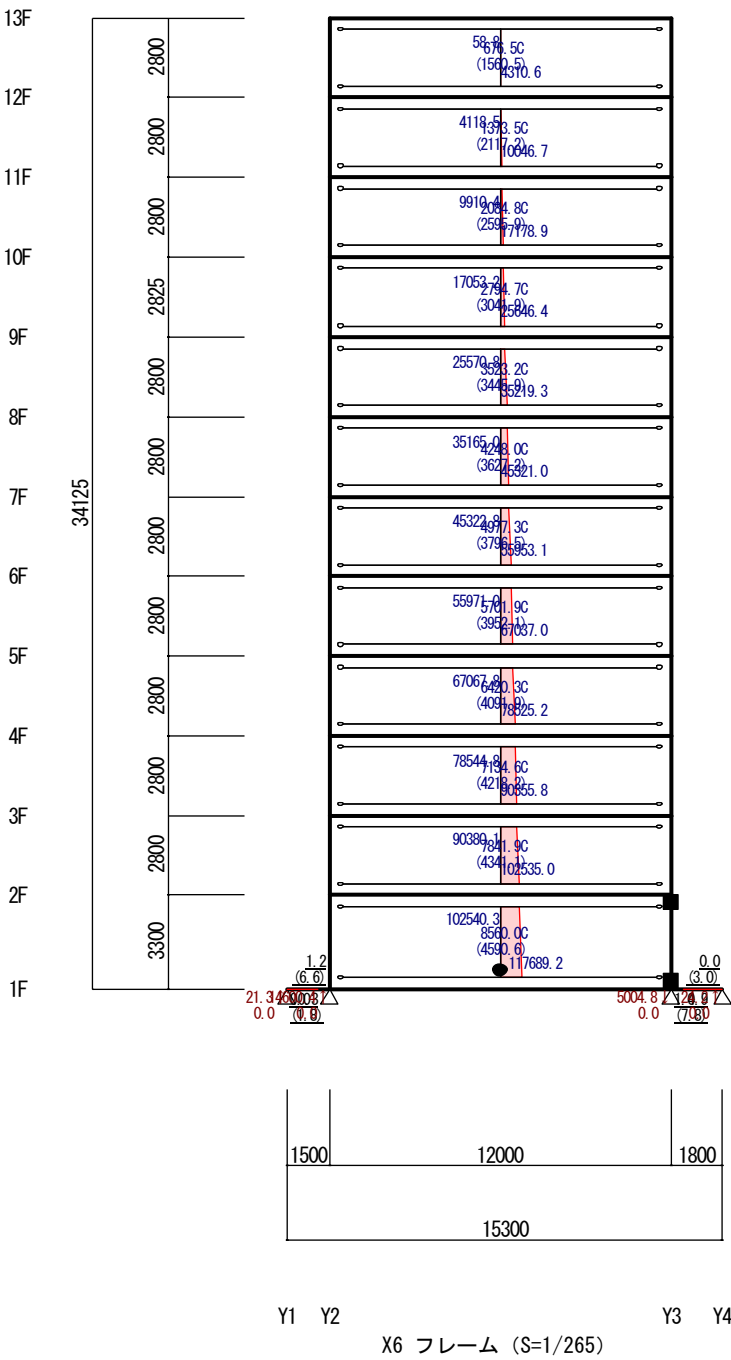

U-3. 3部材の終局強度（Ds算定時）

U-3. 3. 1部材の終局強度図（Ds算定時）

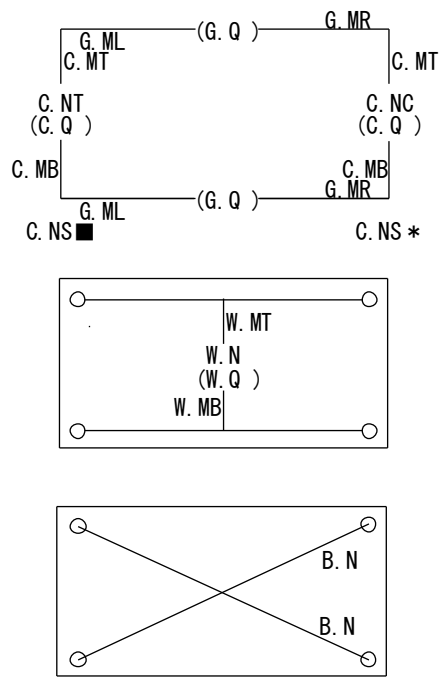

- G. ML

G. MR

G. Q
- : はり左端危険断面位置曲げ耐力

: はり左端危険断面位置曲げ耐力

: はりせん断耐力
- (kN・m)

(kN・m)

(kN)
- C. MT

C. MB

C. N

C. Q
- : 柱頭危険断面位置曲げ耐力

: 柱脚危険断面位置曲げ耐力

: 柱軸耐力 (T: 引張、C: 圧縮)

: 柱のせん断耐力
- (kN・m)

(kN・m)

(kN)

(kN)
- C. NS
- : 支点鉛直耐力

■: 浮上り、*: 圧壊
- (kN)
- W. MT

W. MB

W. Q

W. N

B. N
- : 壁柱 柱頭の曲げ耐力

: 壁柱 柱脚の曲げ耐力

: 壁・ブレースのせん断力

: 壁柱軸耐力 (T: 引張、C: 圧縮)

: ブレース部材軸耐力
- (kN・m)

(kN・m)


(kN)

(kN)


(kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

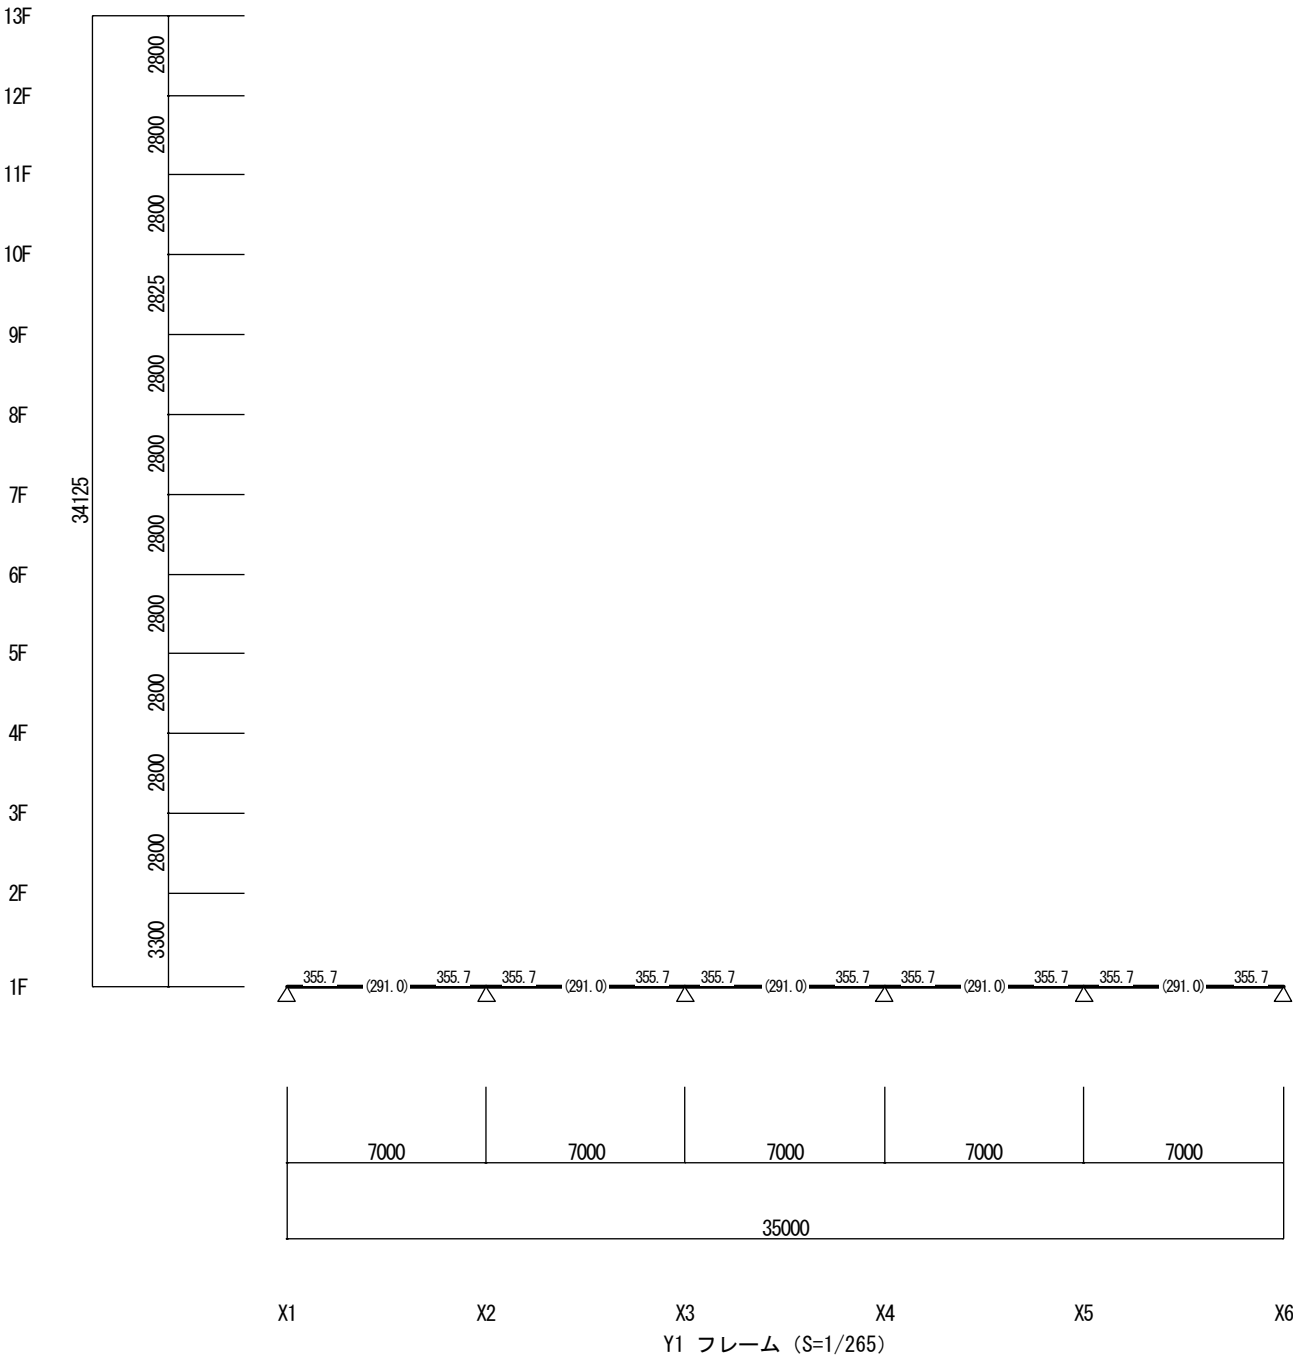

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

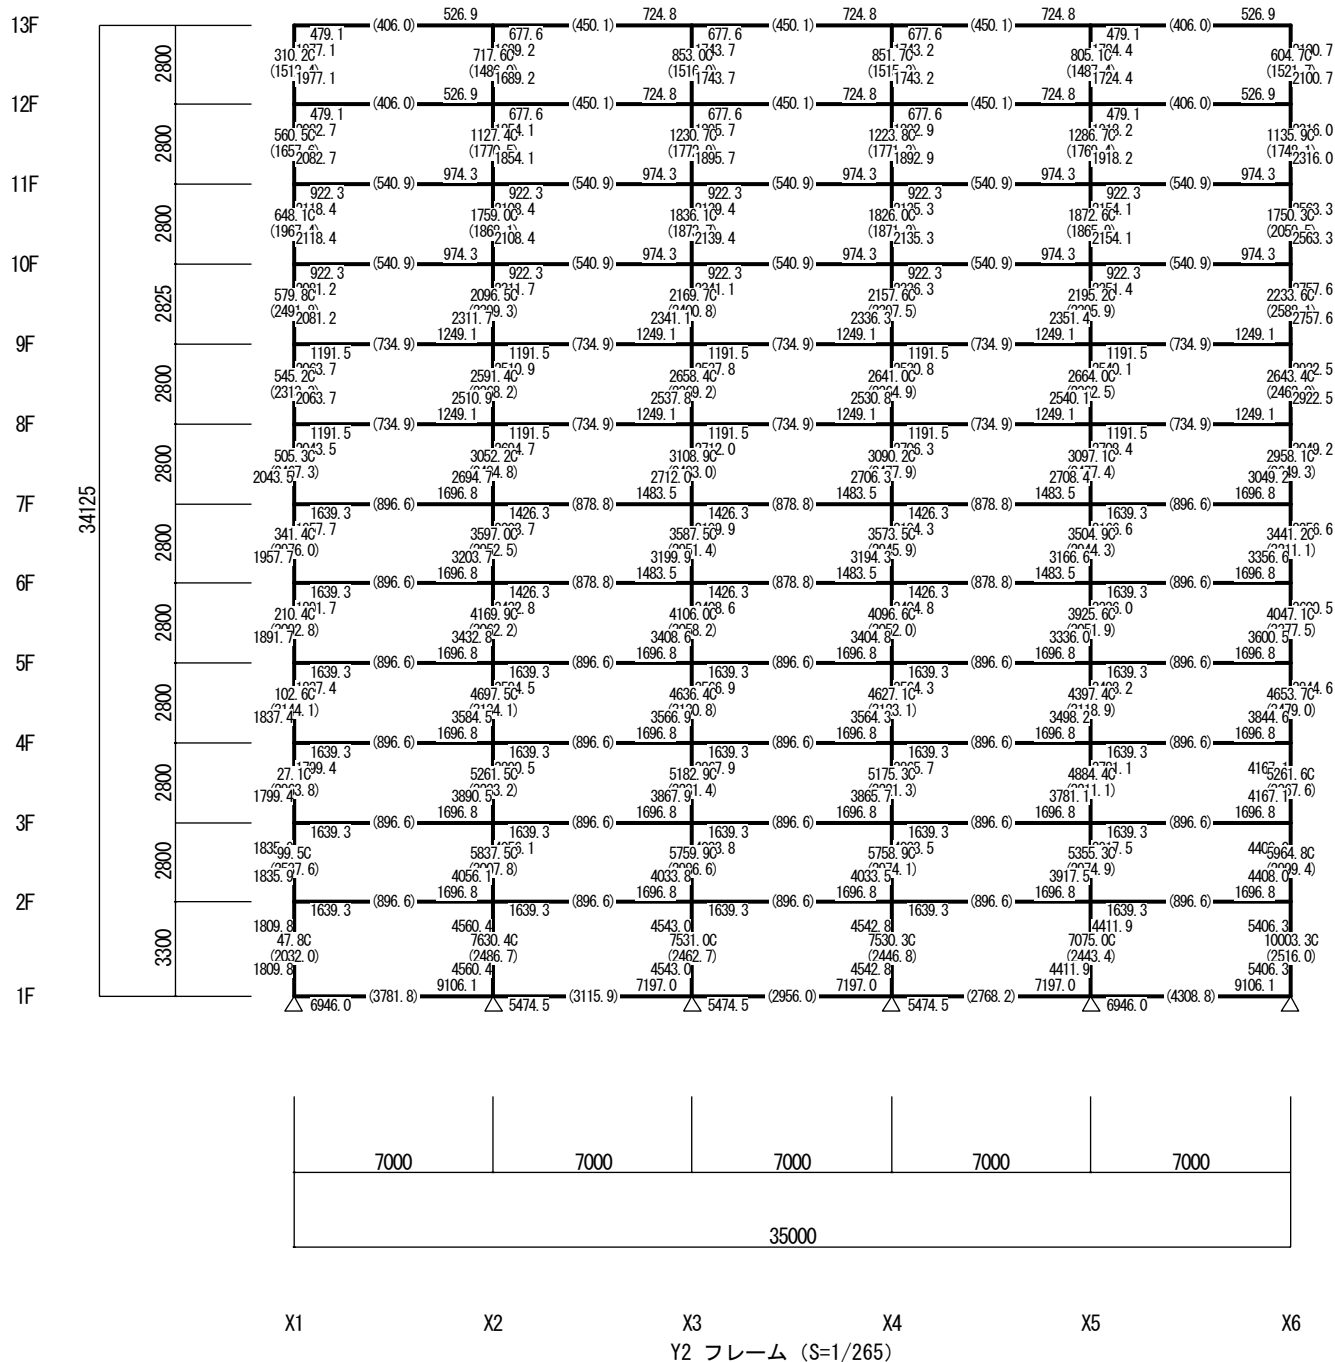


[illegible]


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

Y3 フレーム (S=1/265)


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

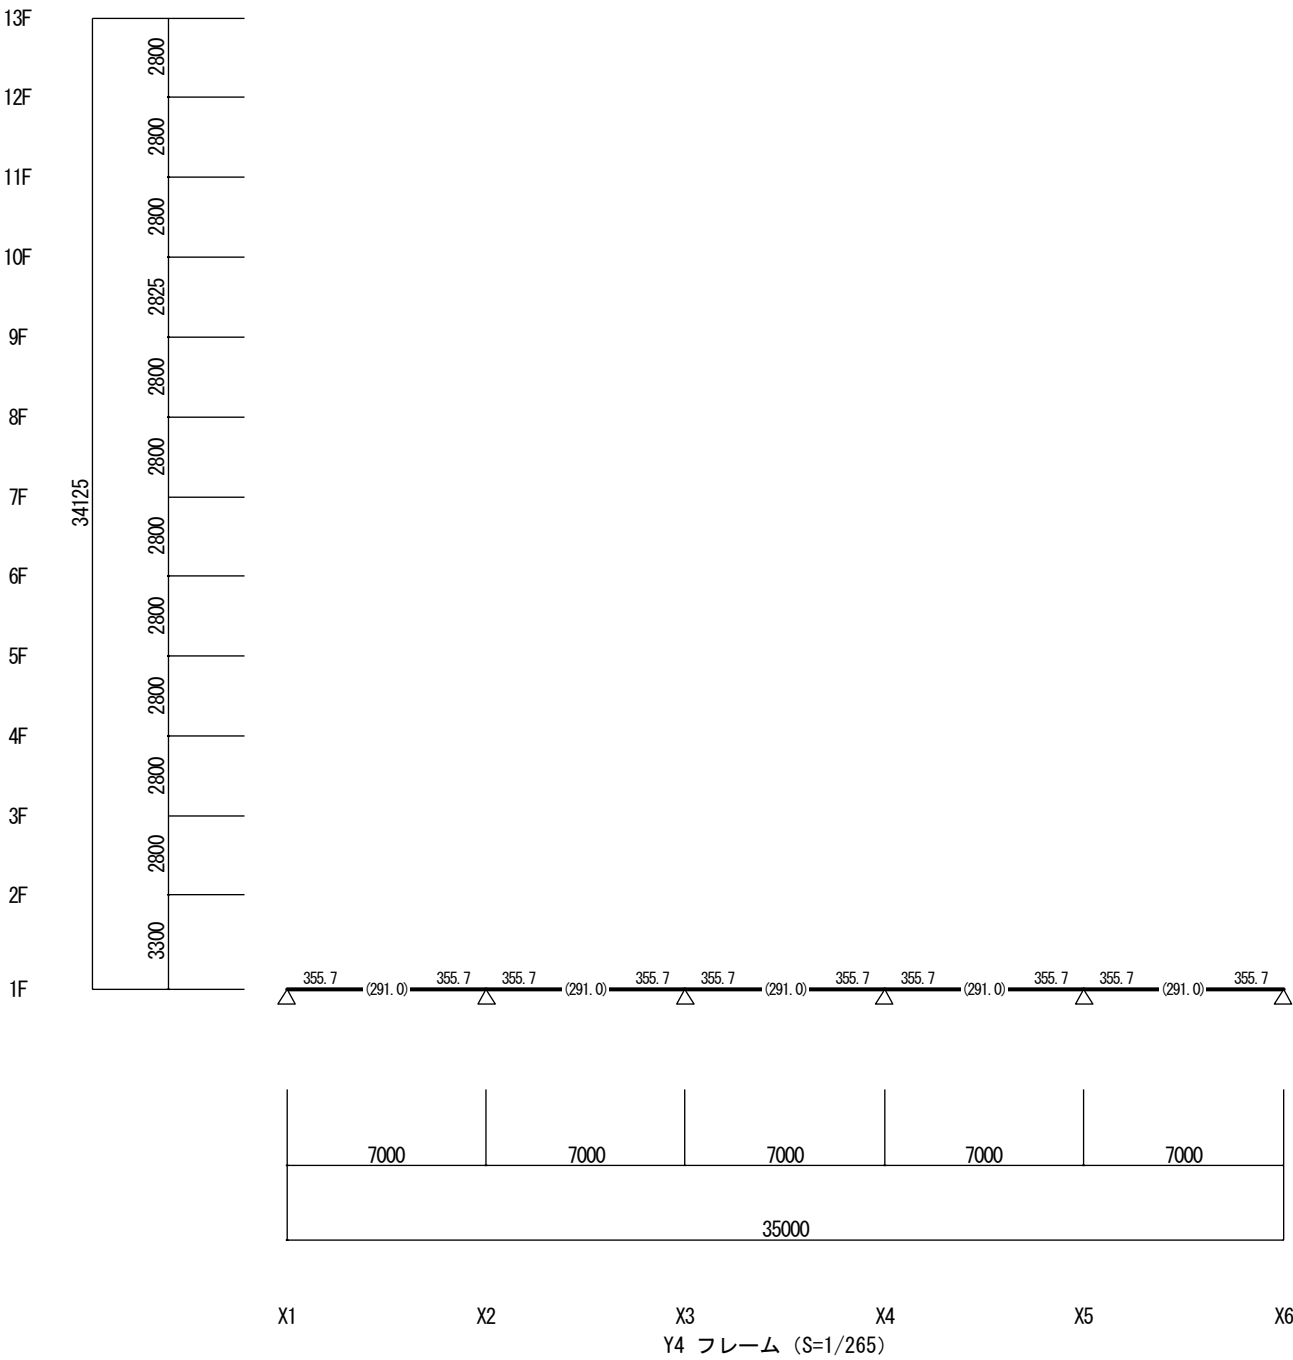


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

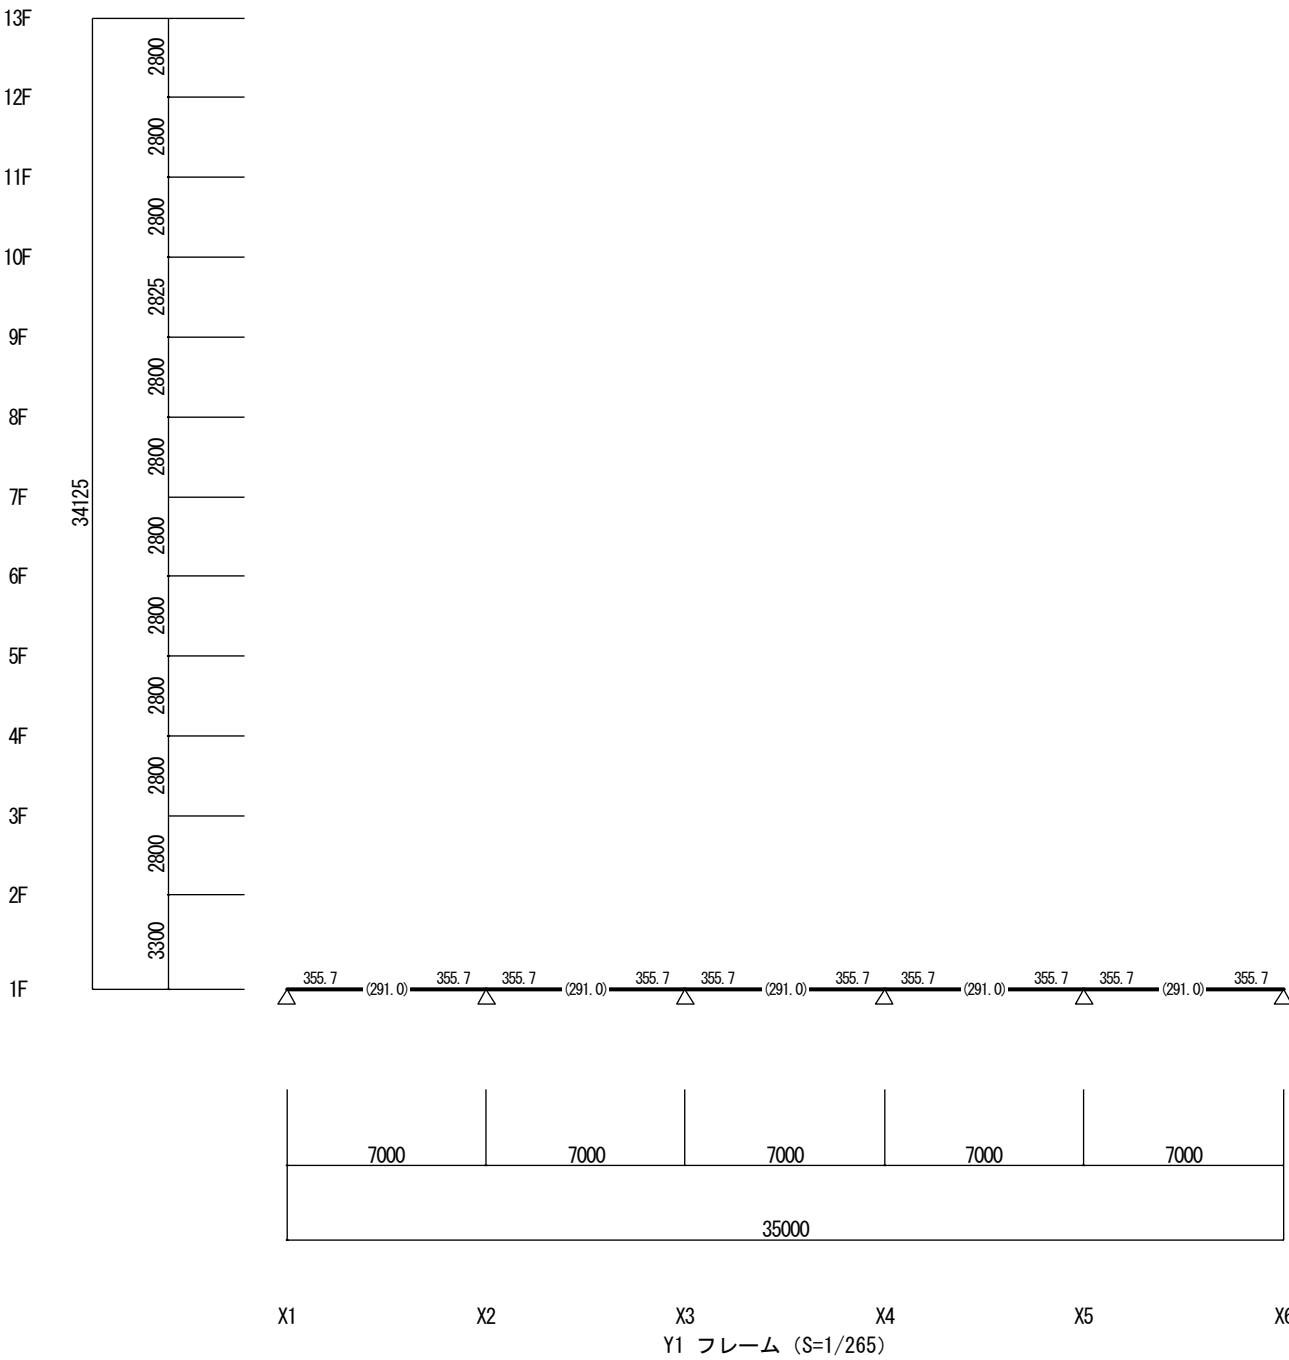


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

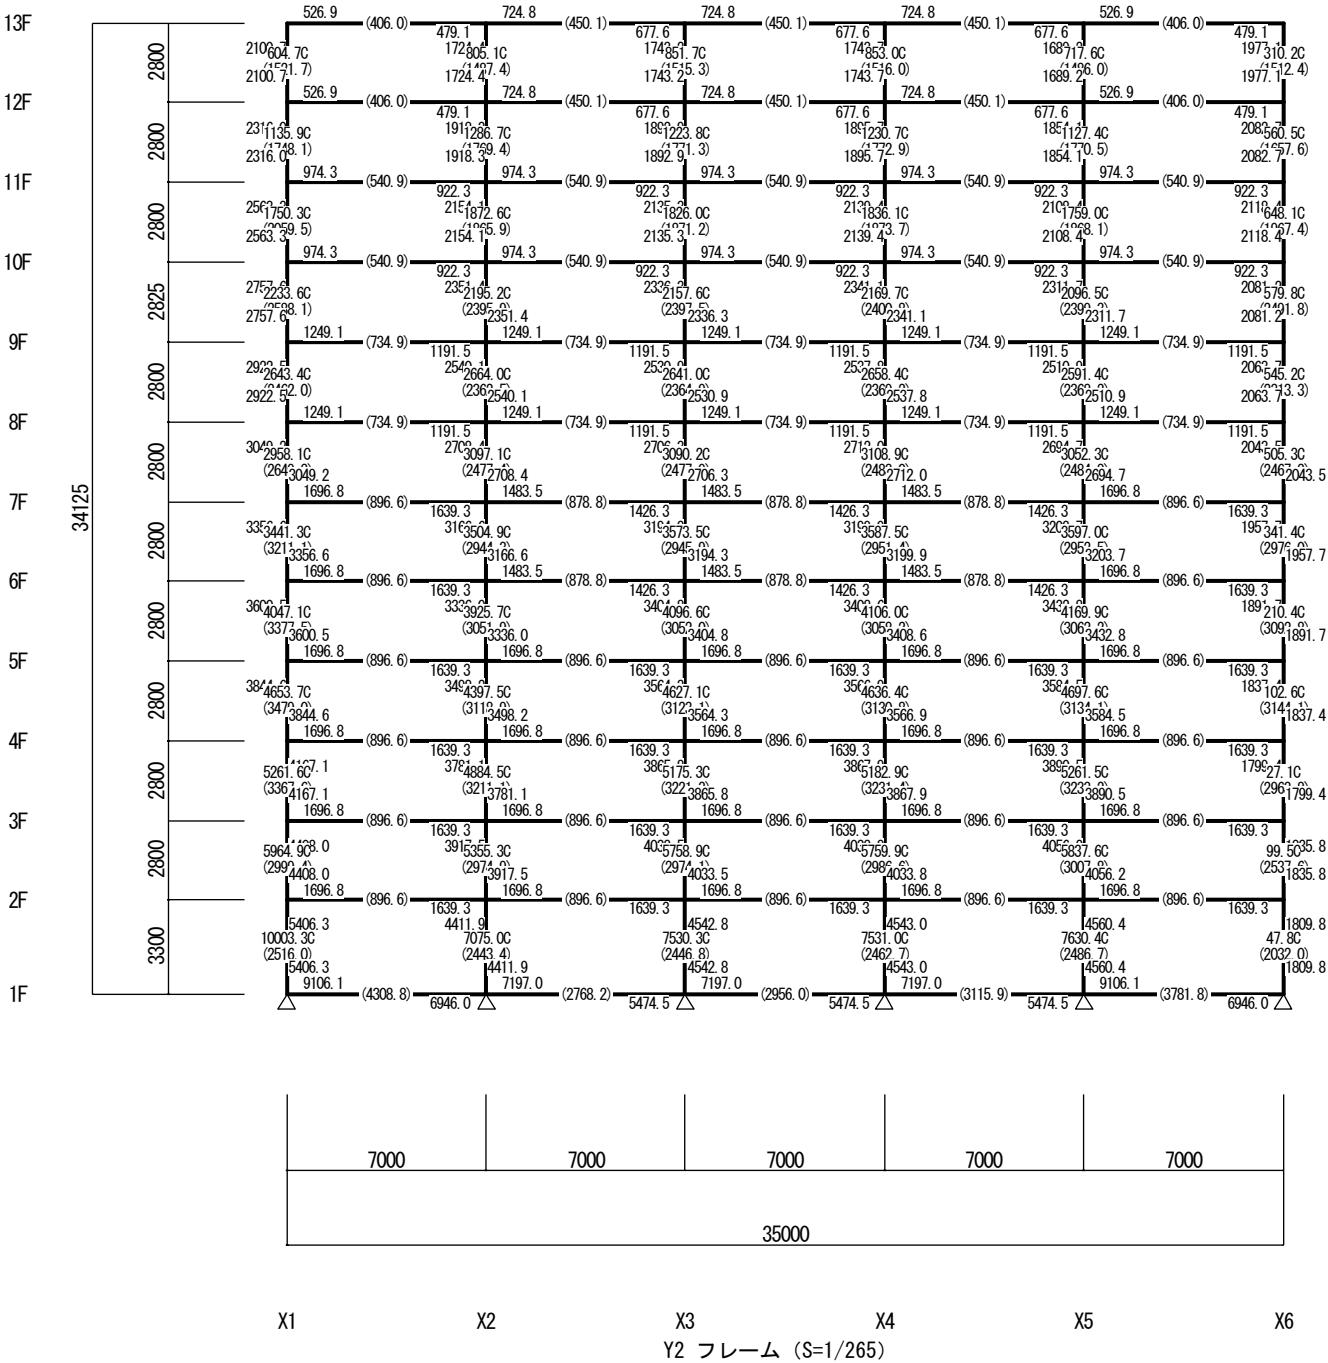



終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

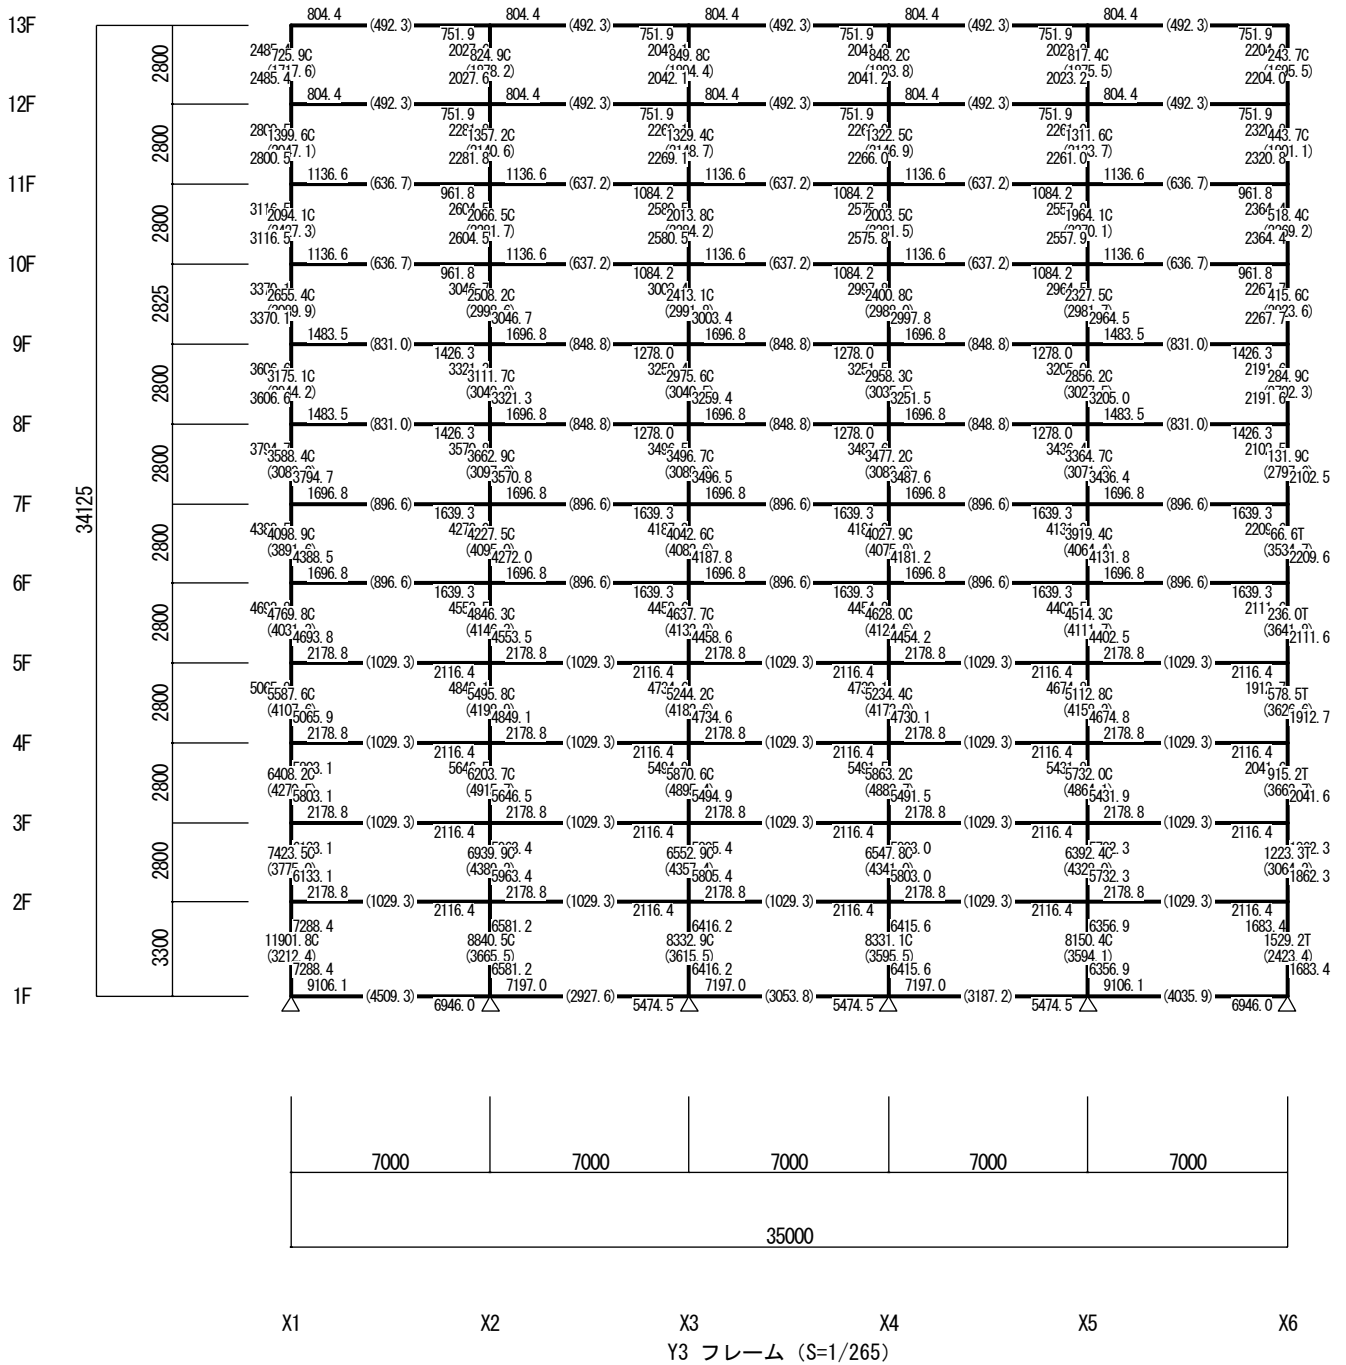

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

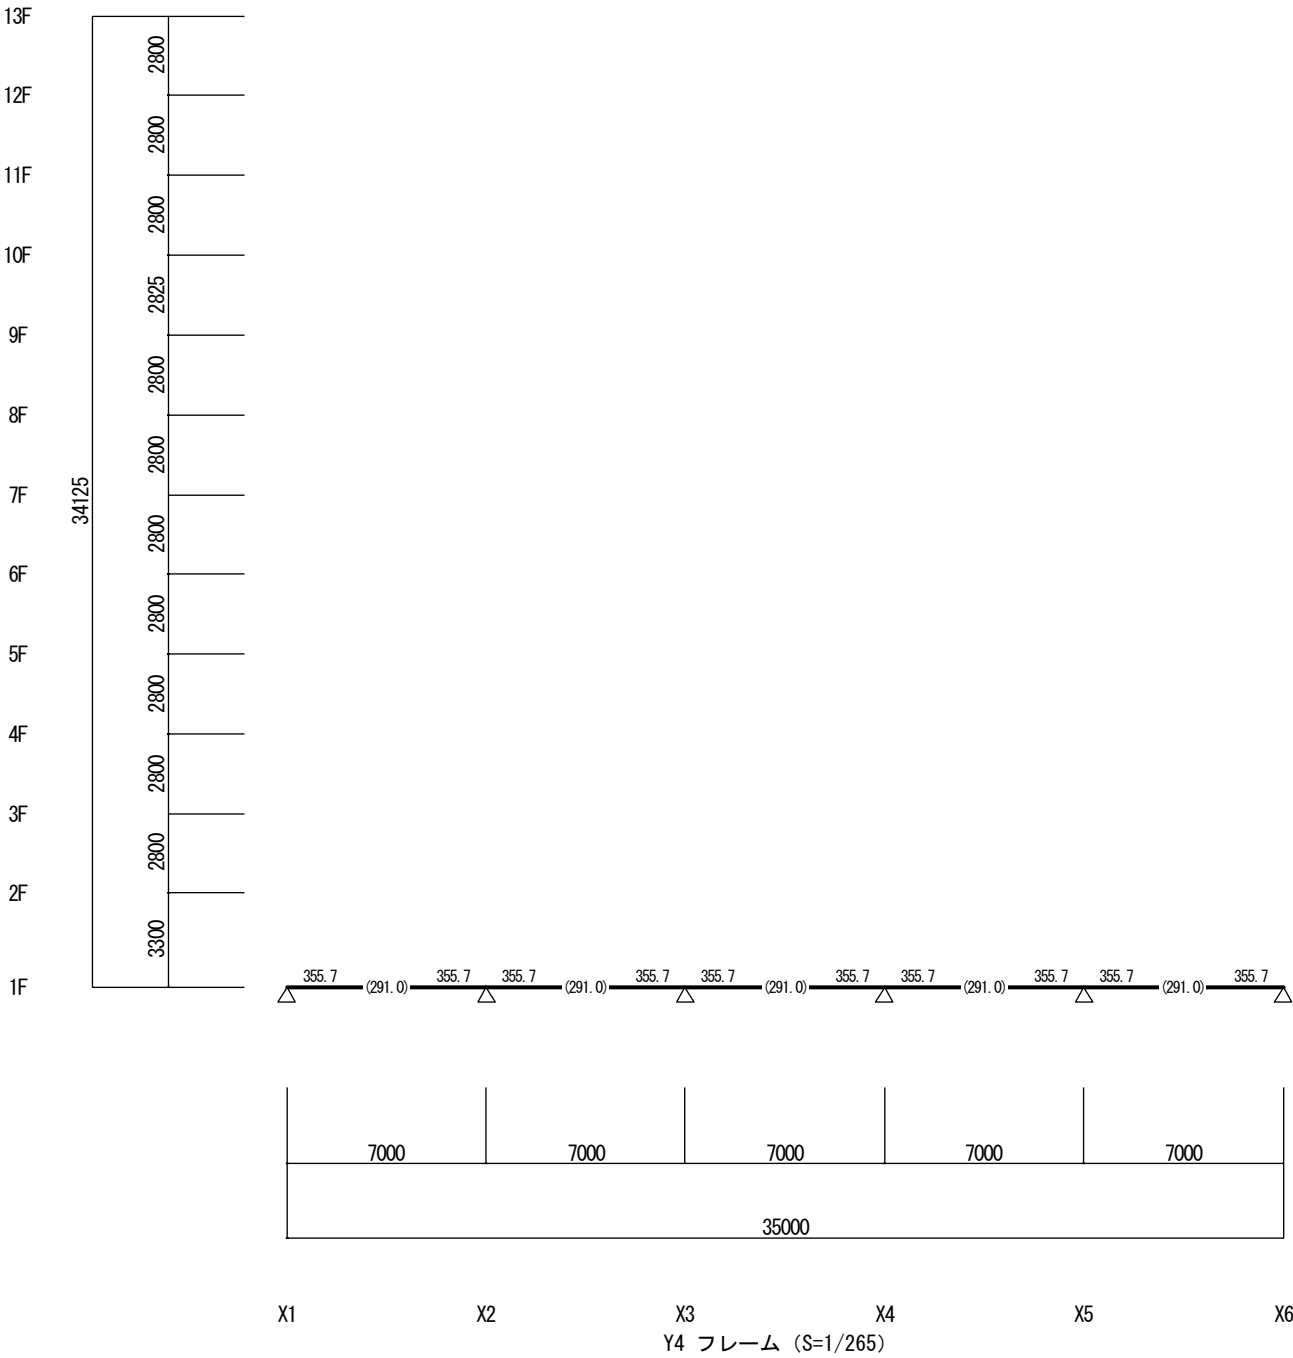


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

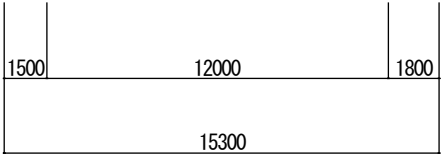
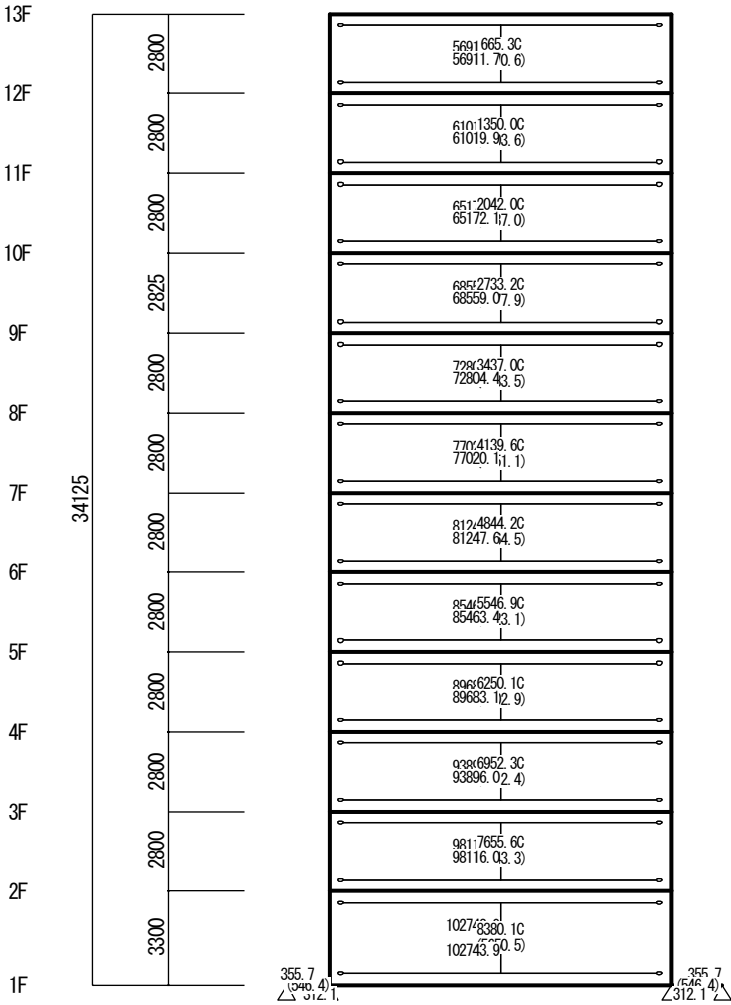


Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

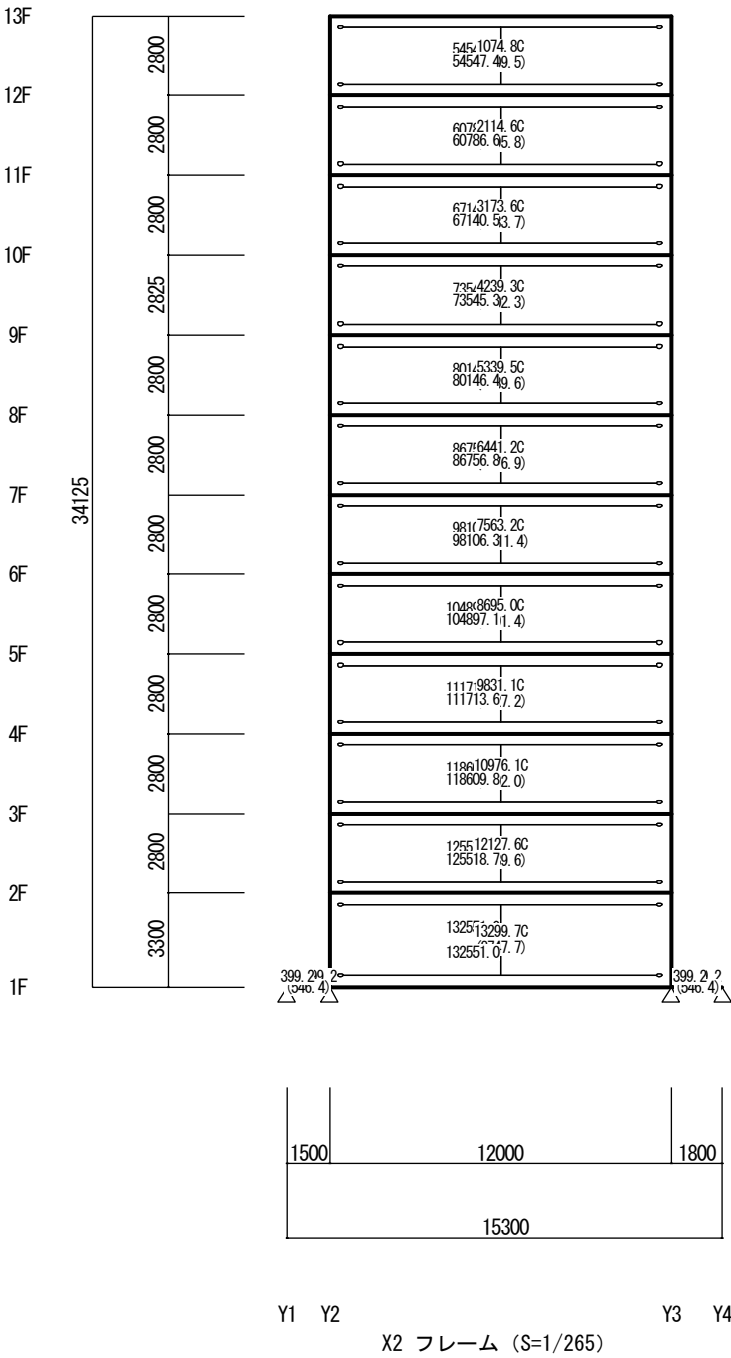


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

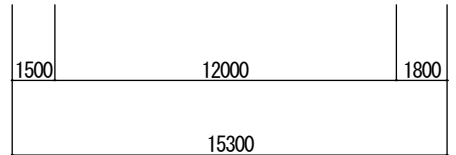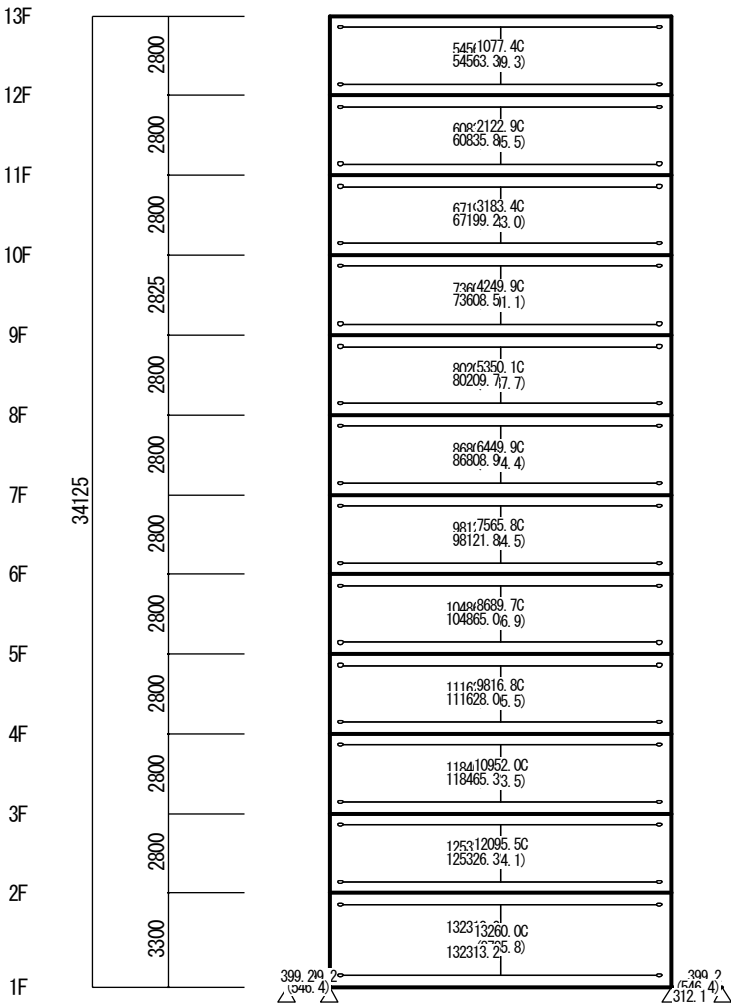

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4



終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

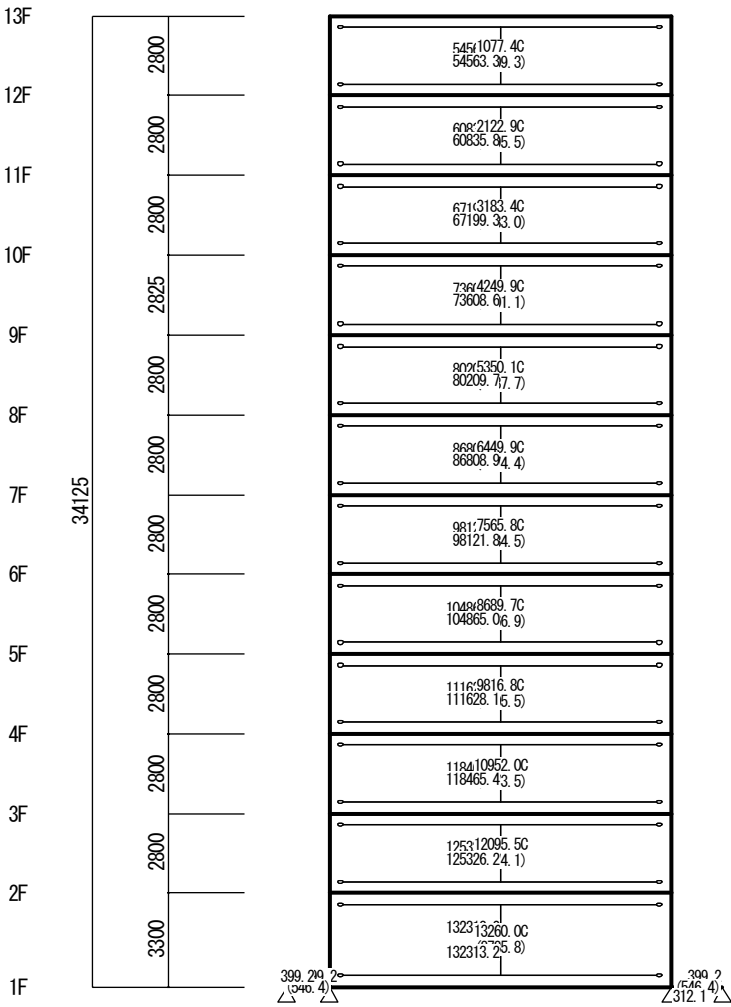

Y1 Y2 Y3 Y4



X4 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

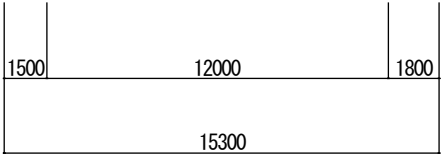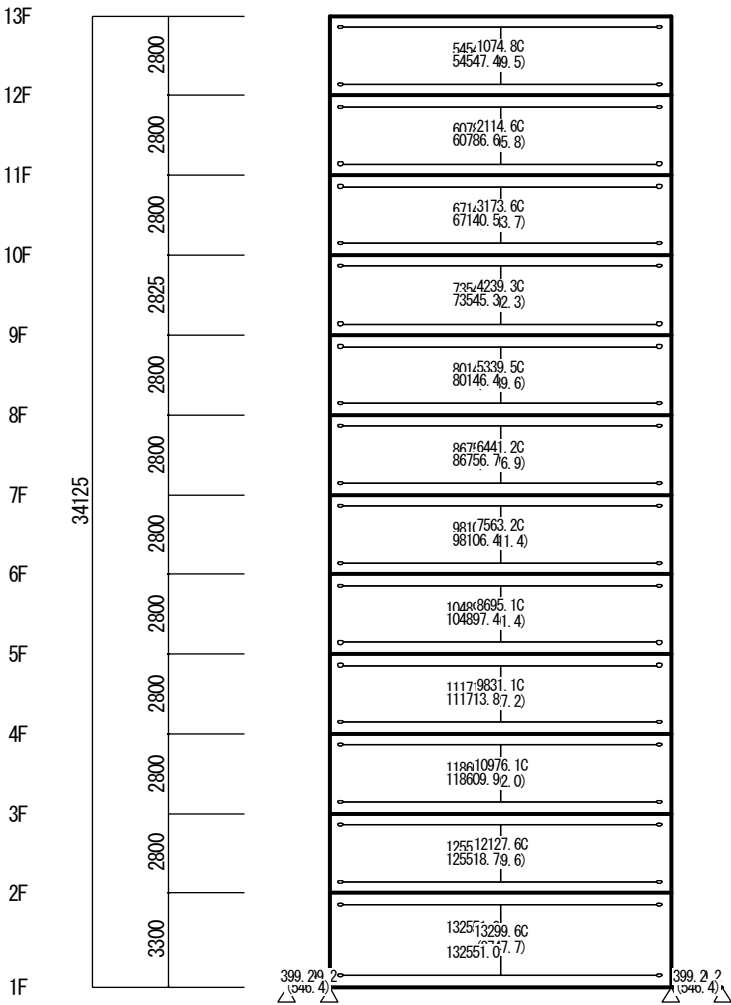



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

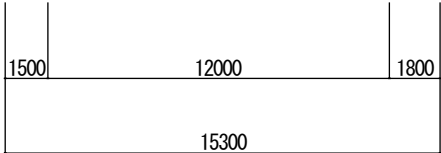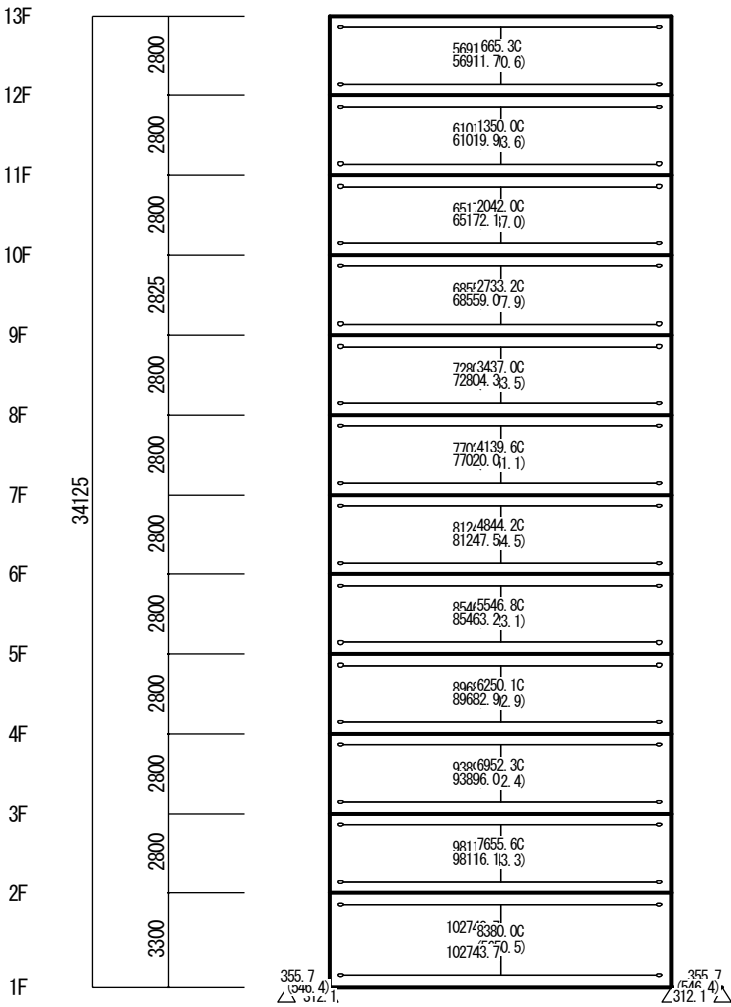


Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

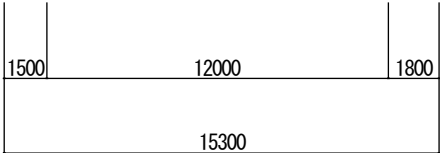
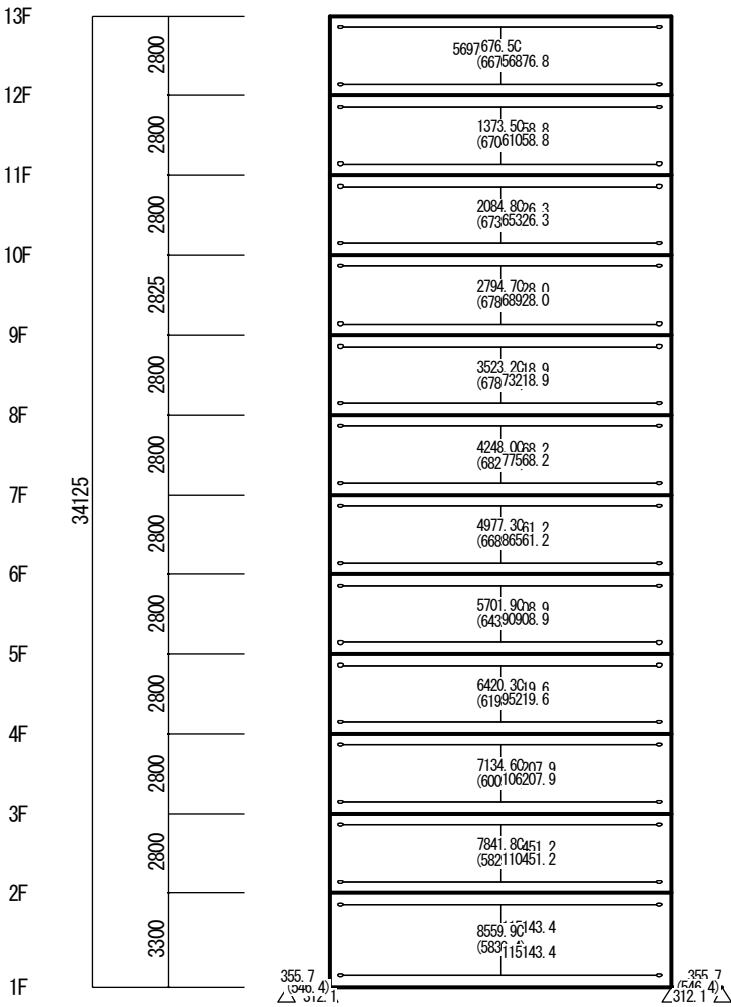


Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


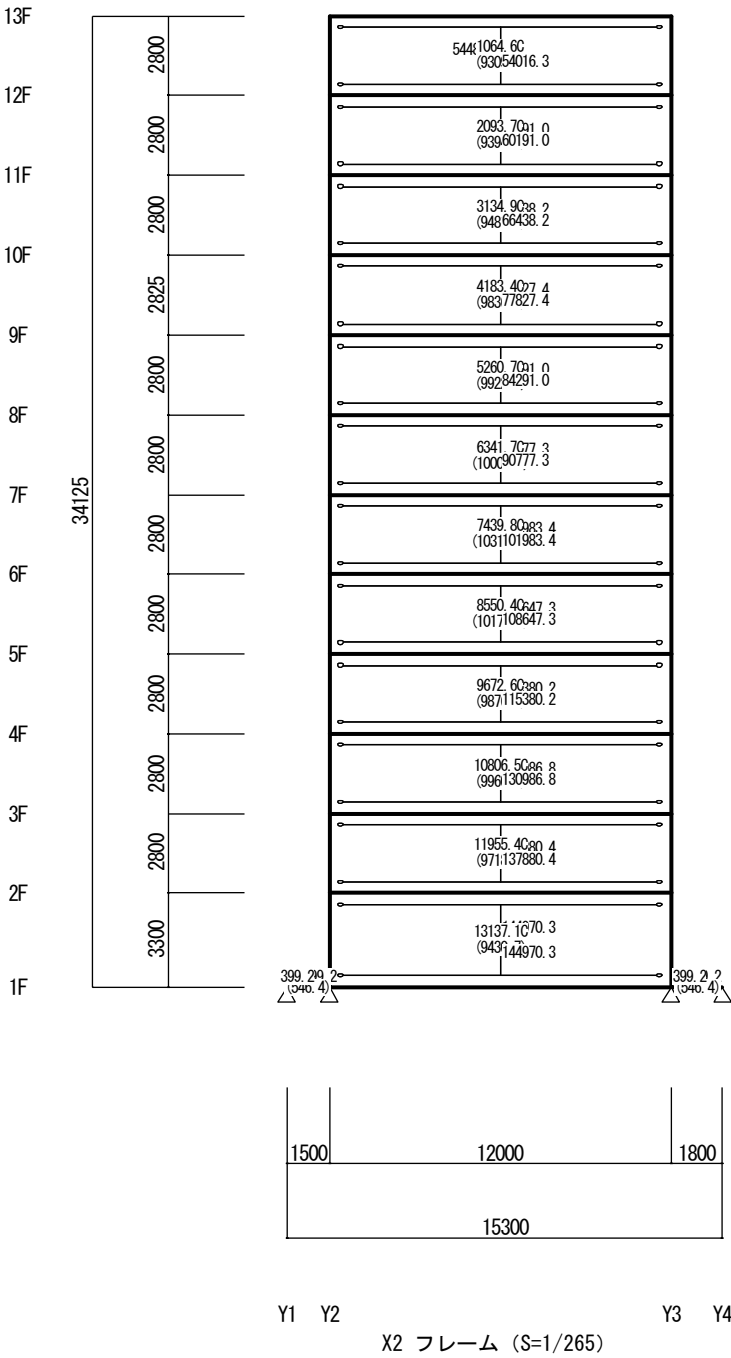


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

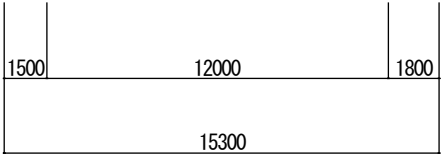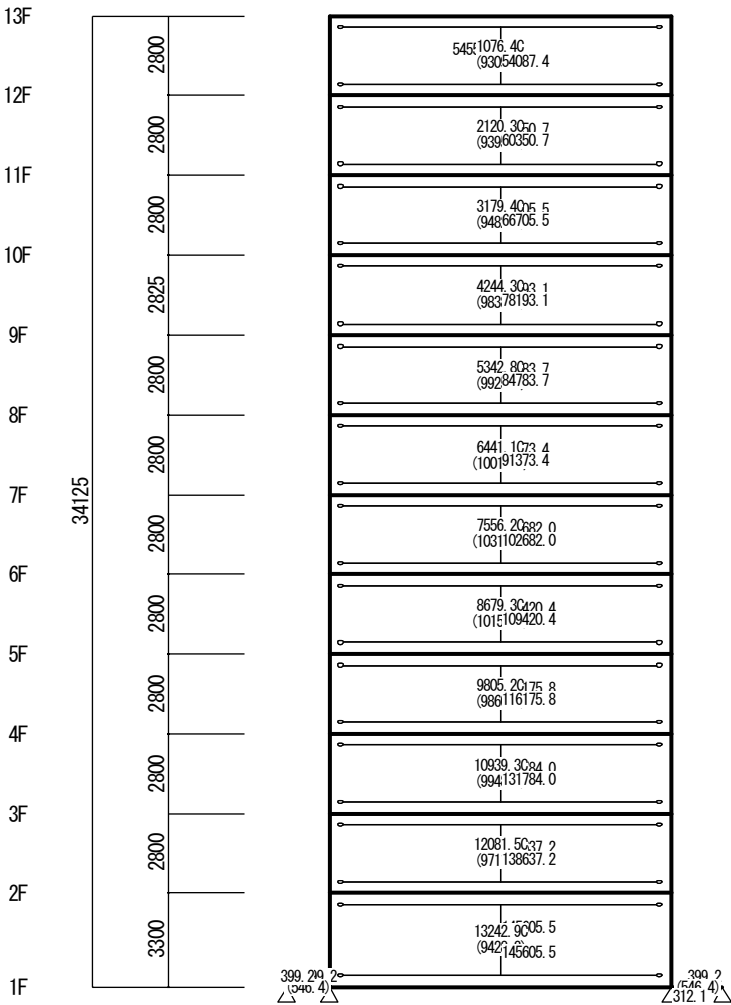



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

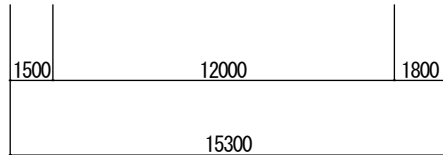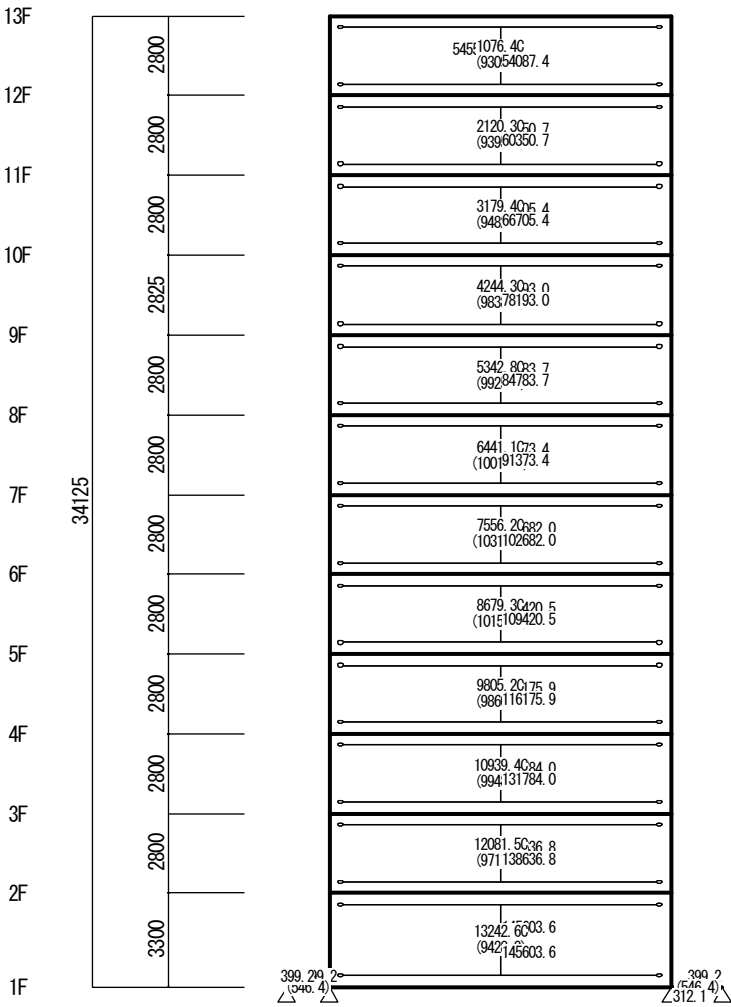



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

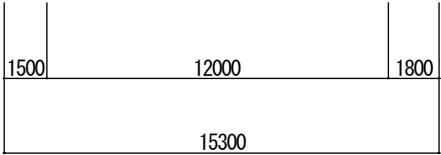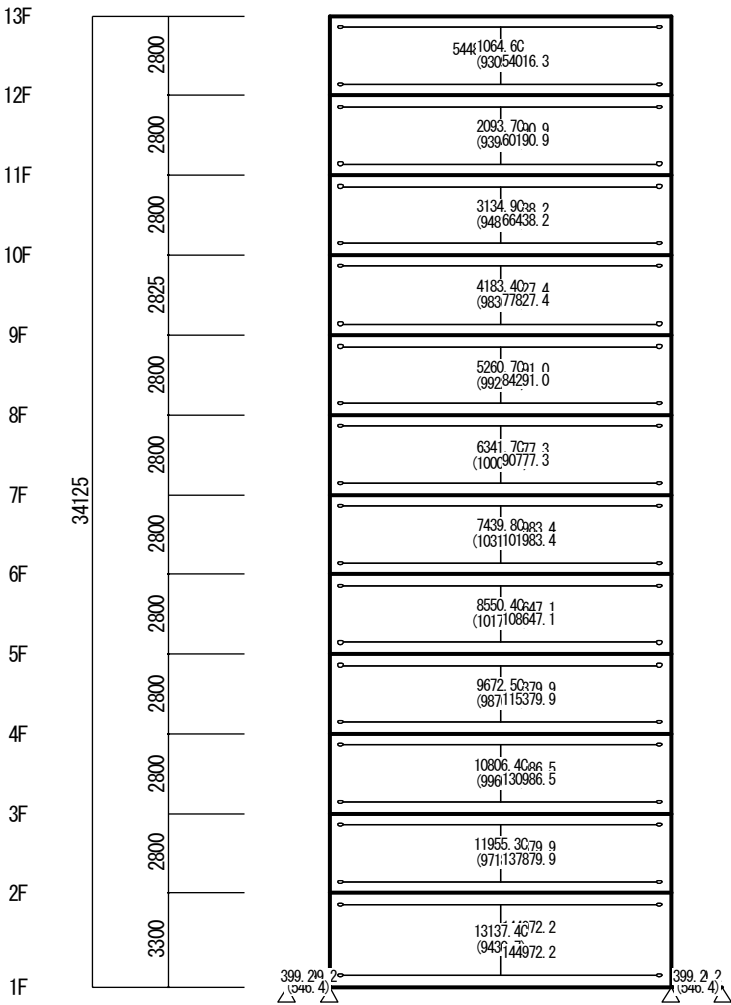


Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

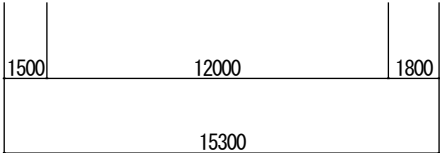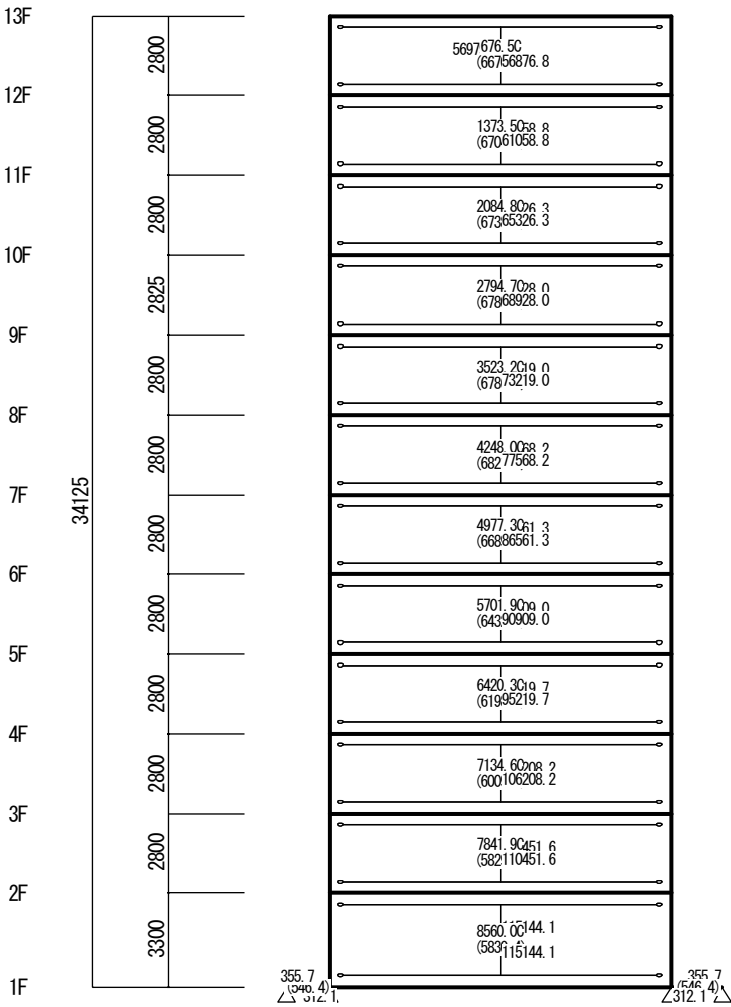


Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

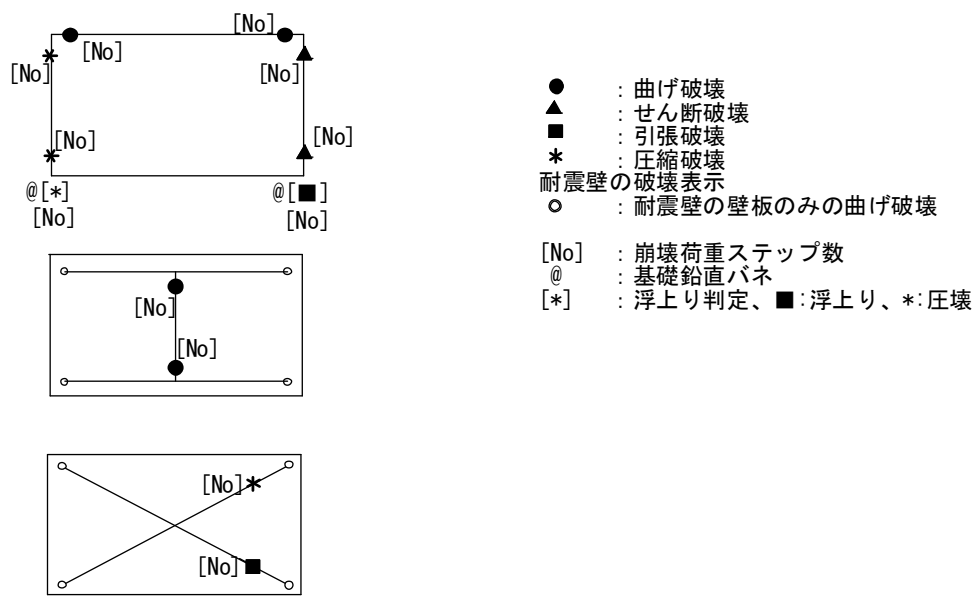


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

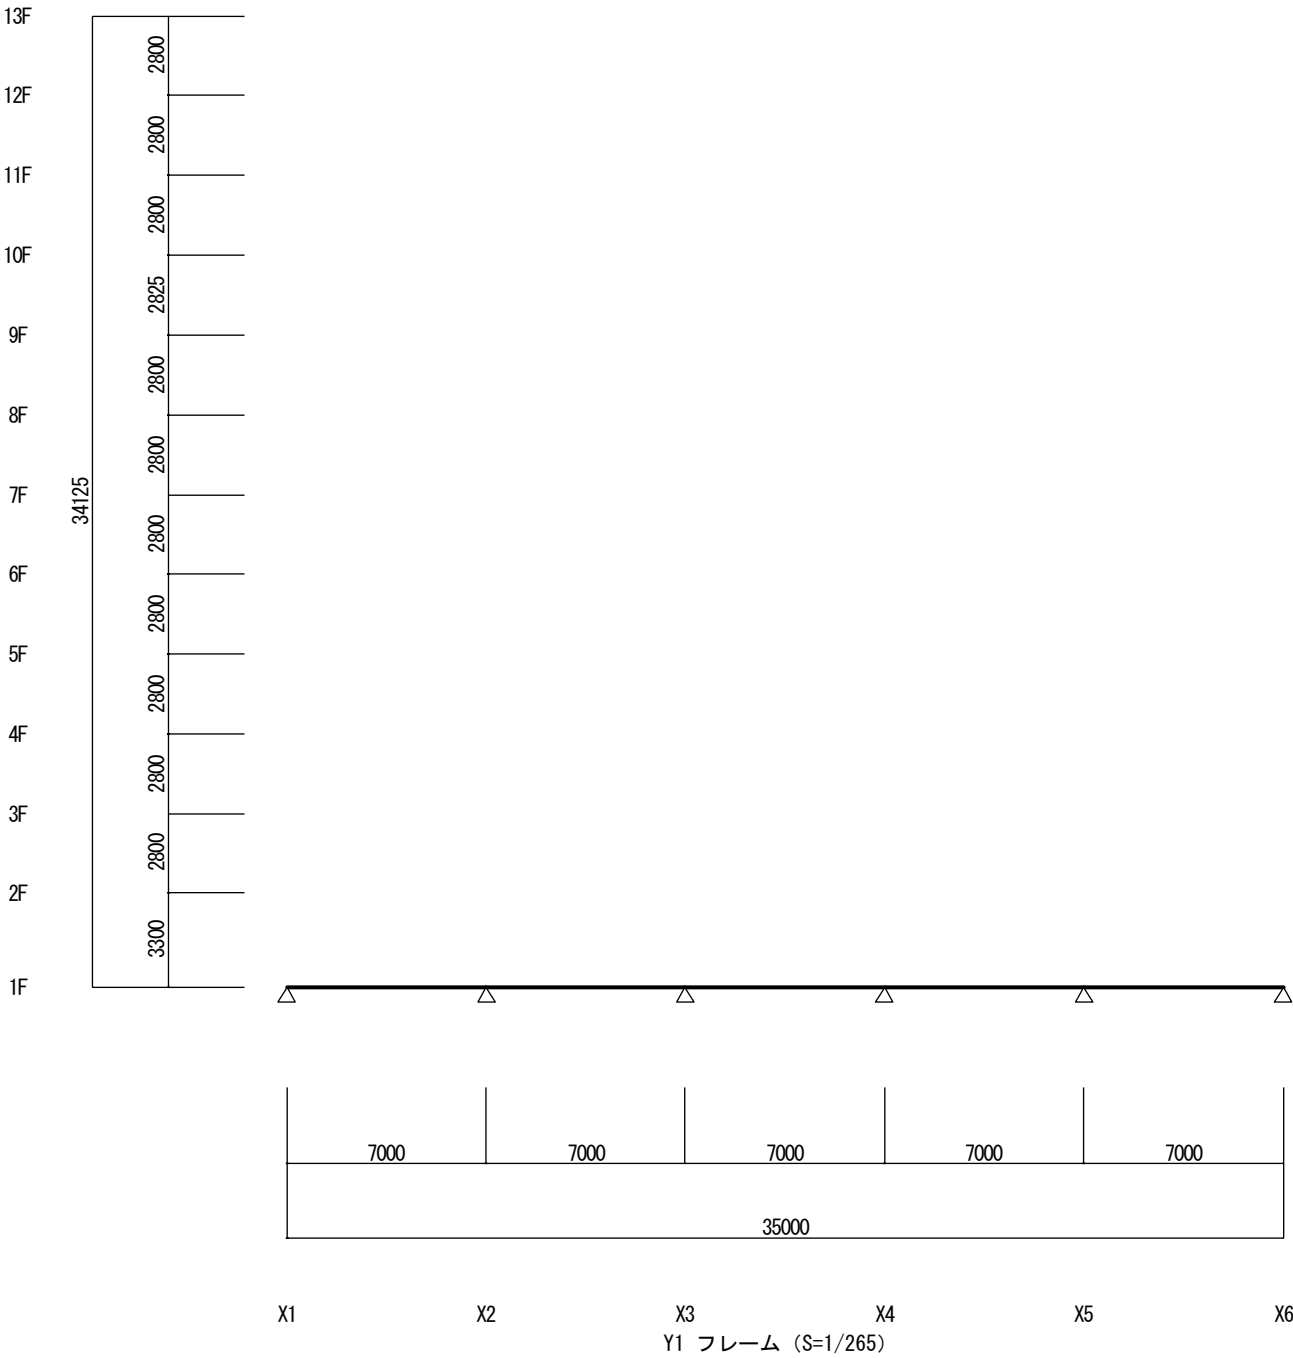


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

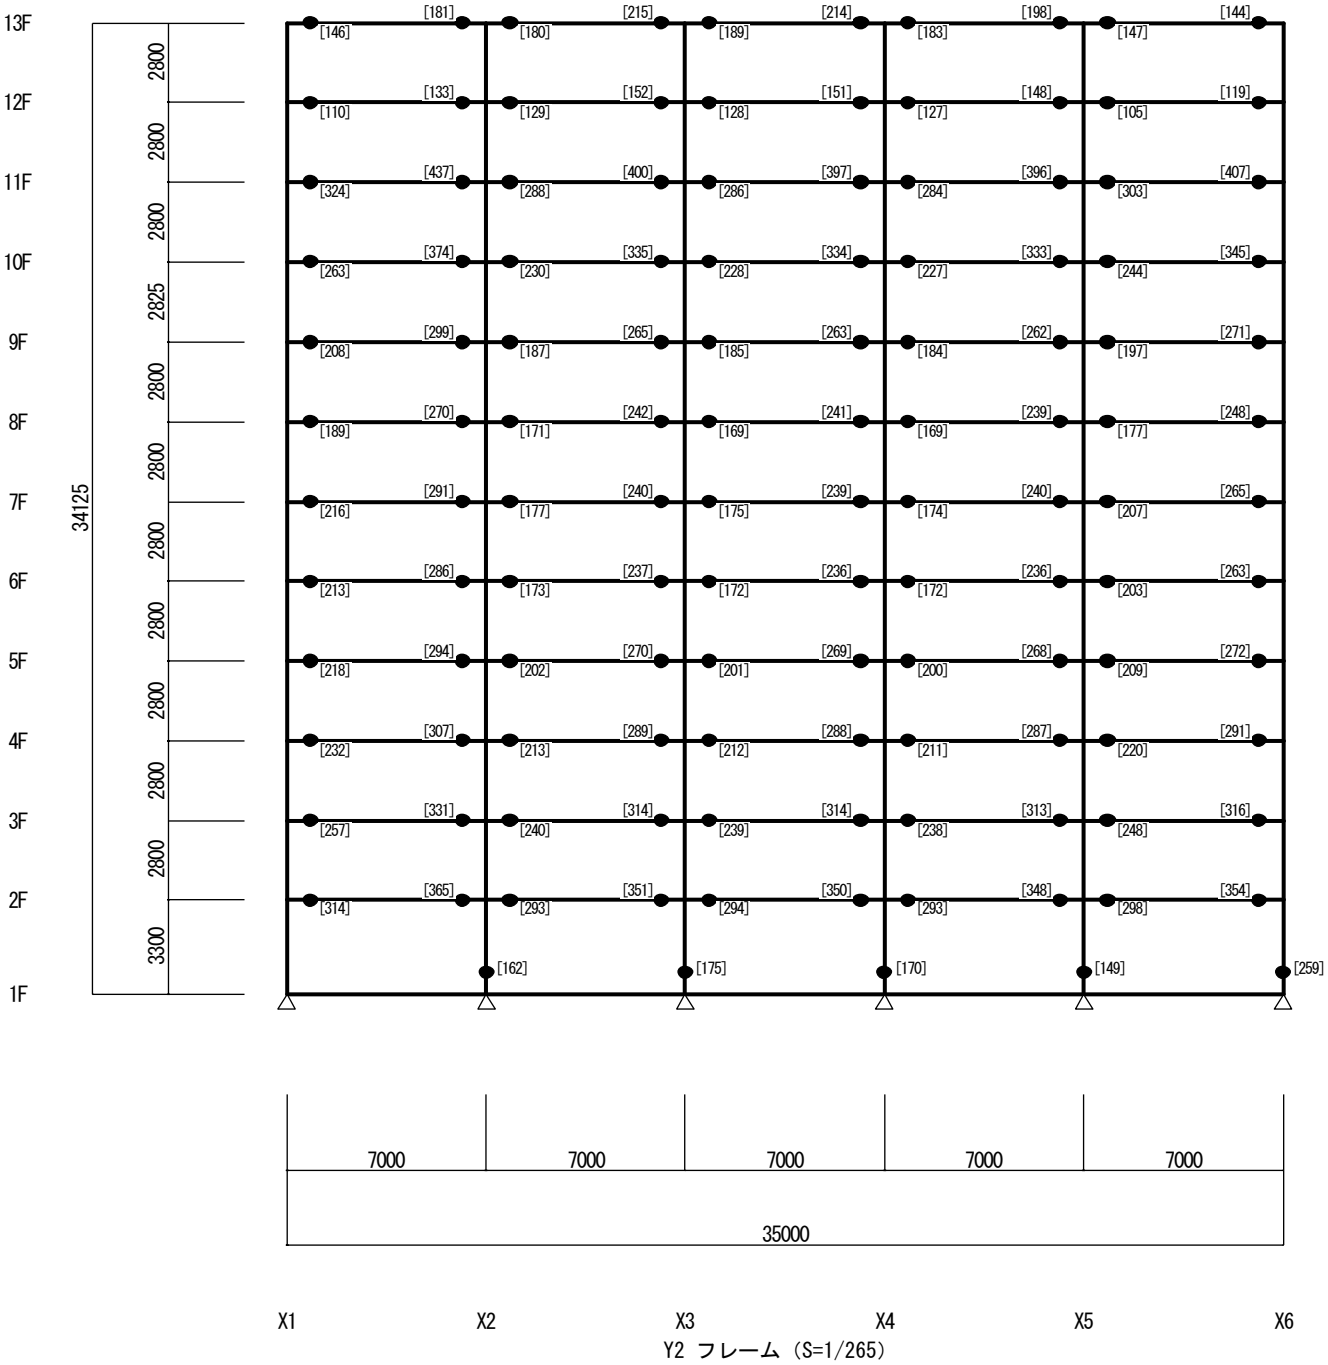


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

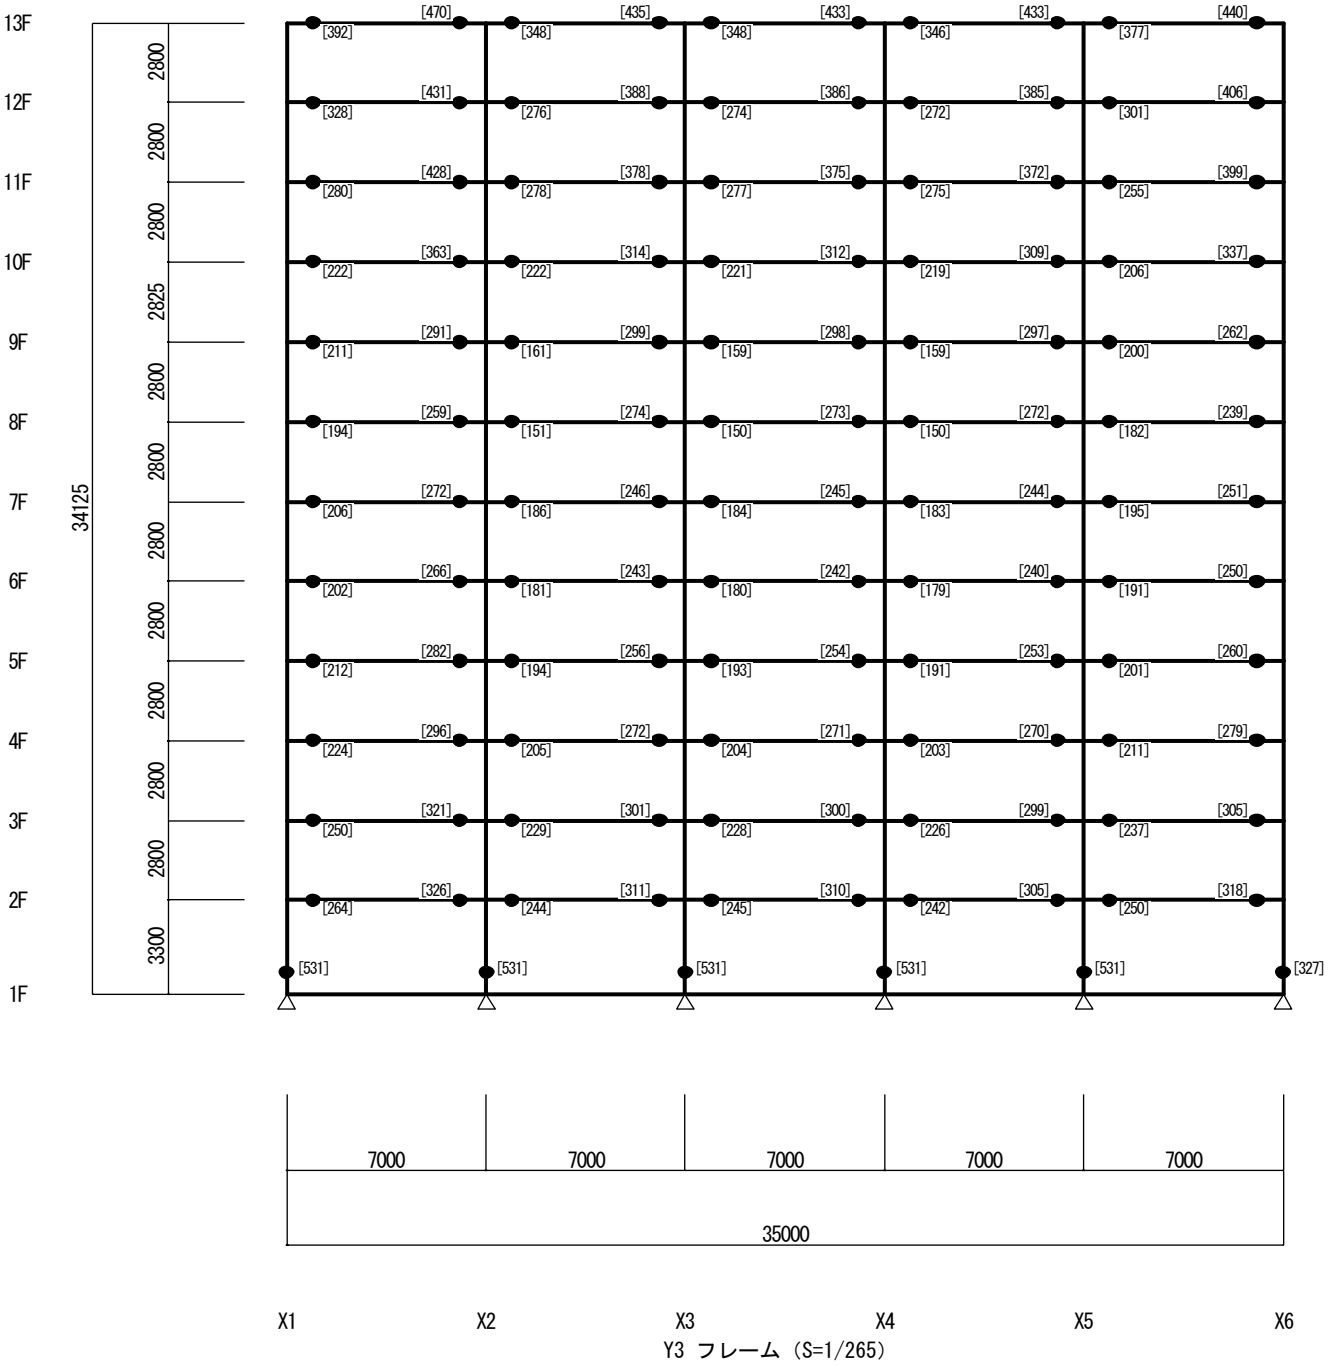


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

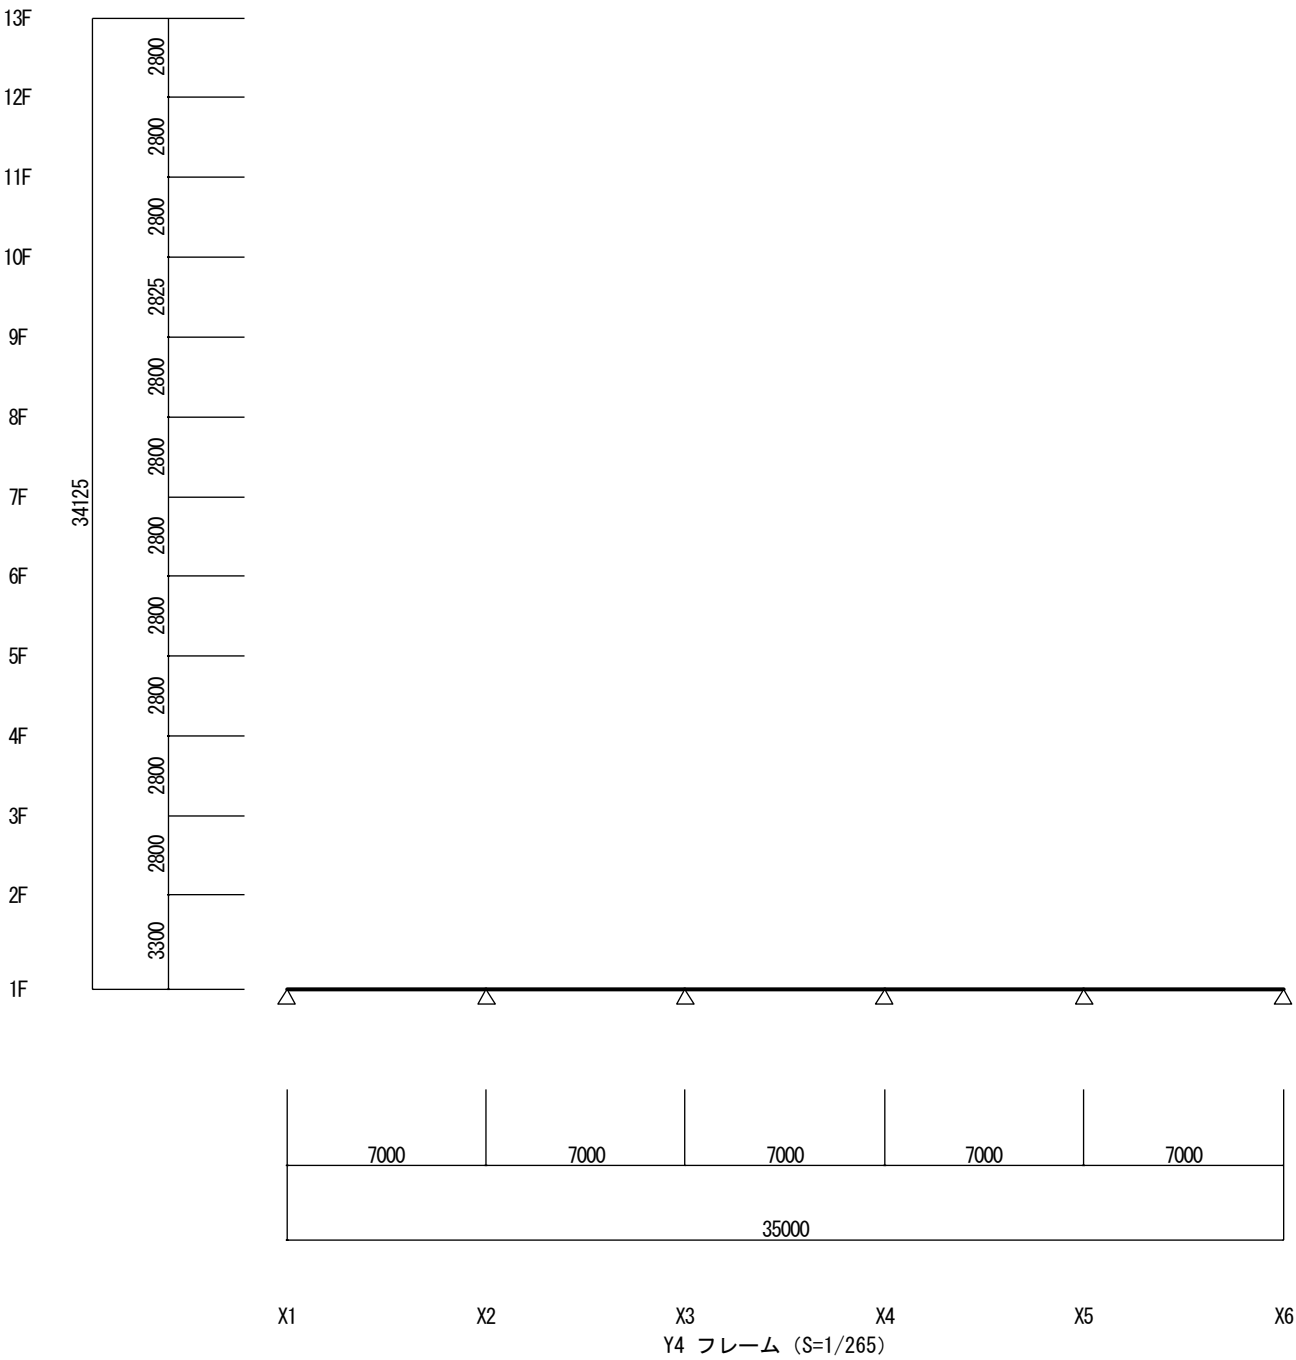


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

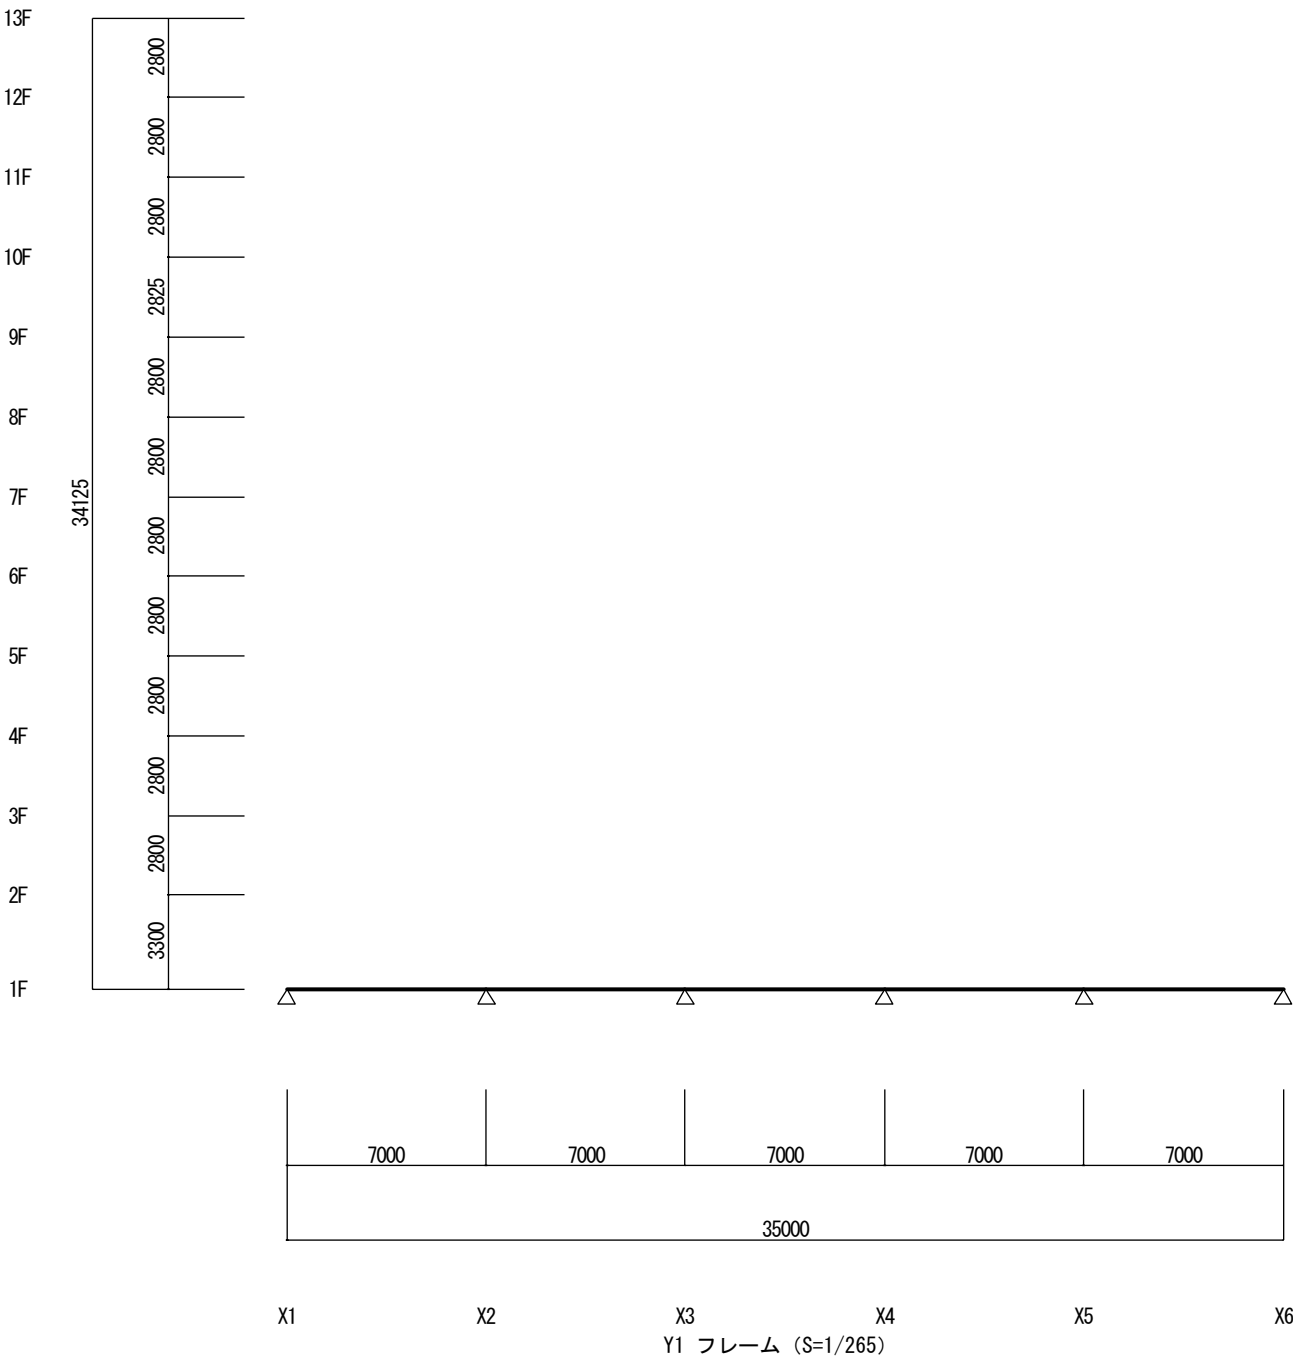


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

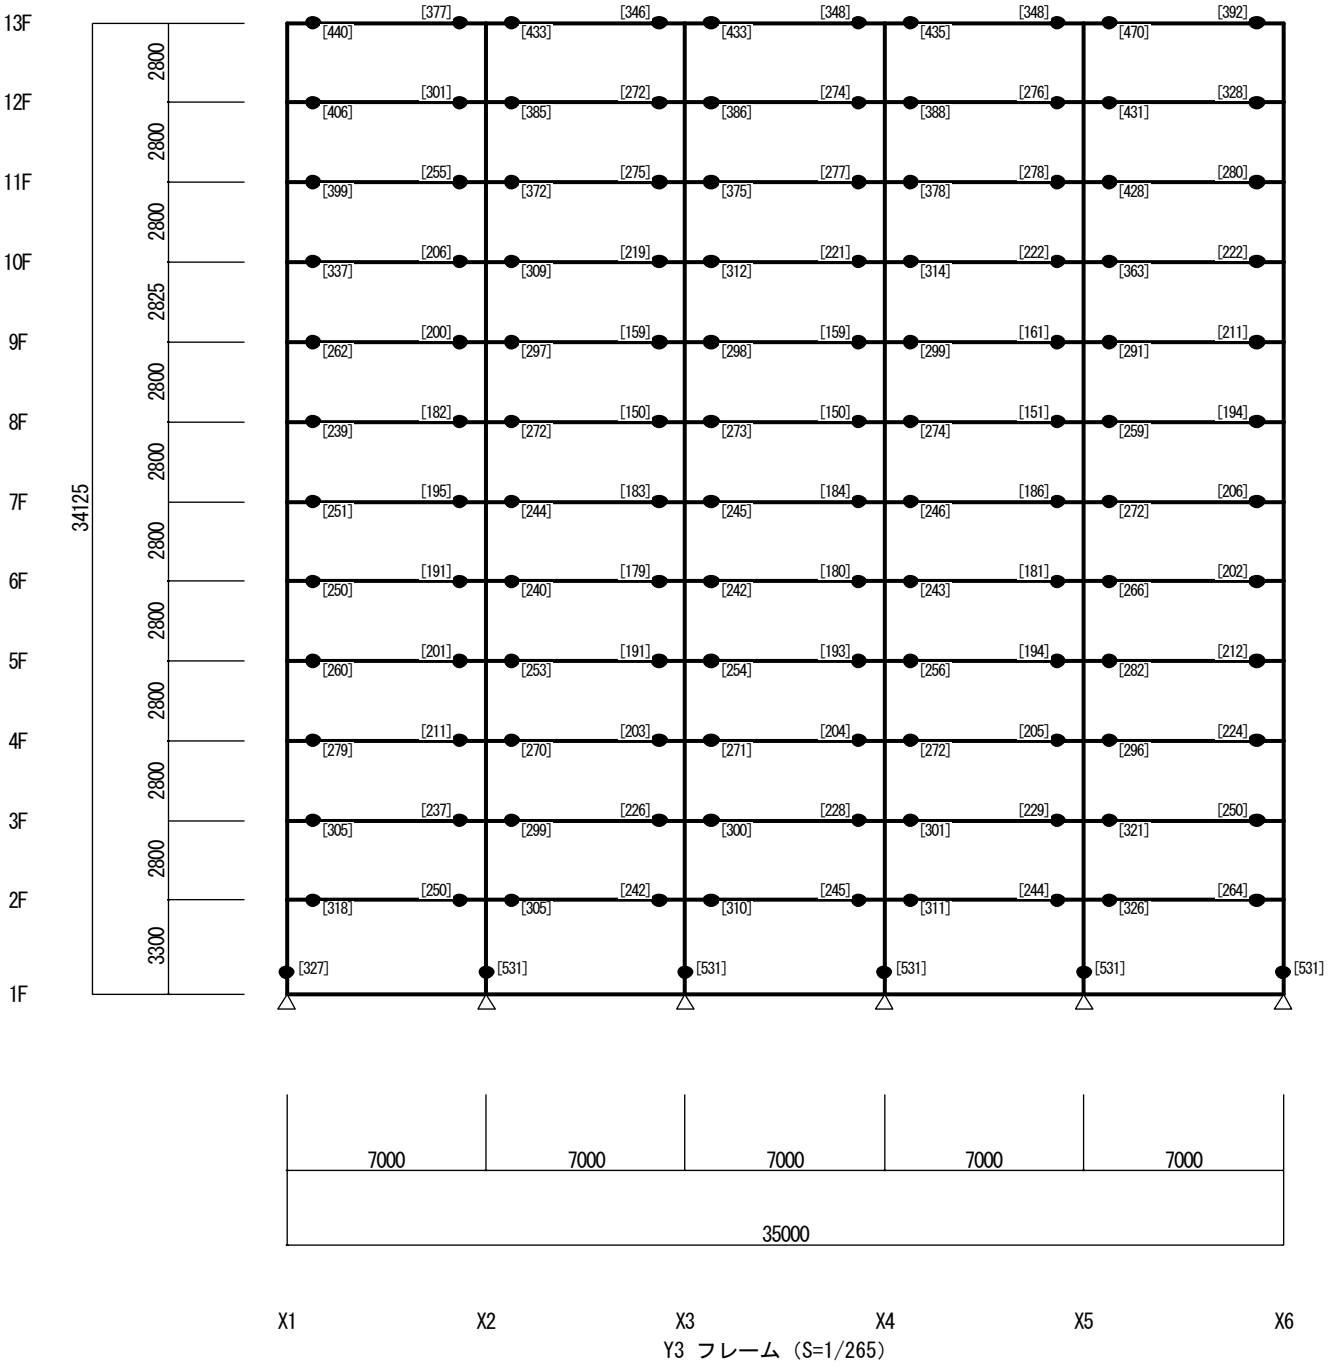


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

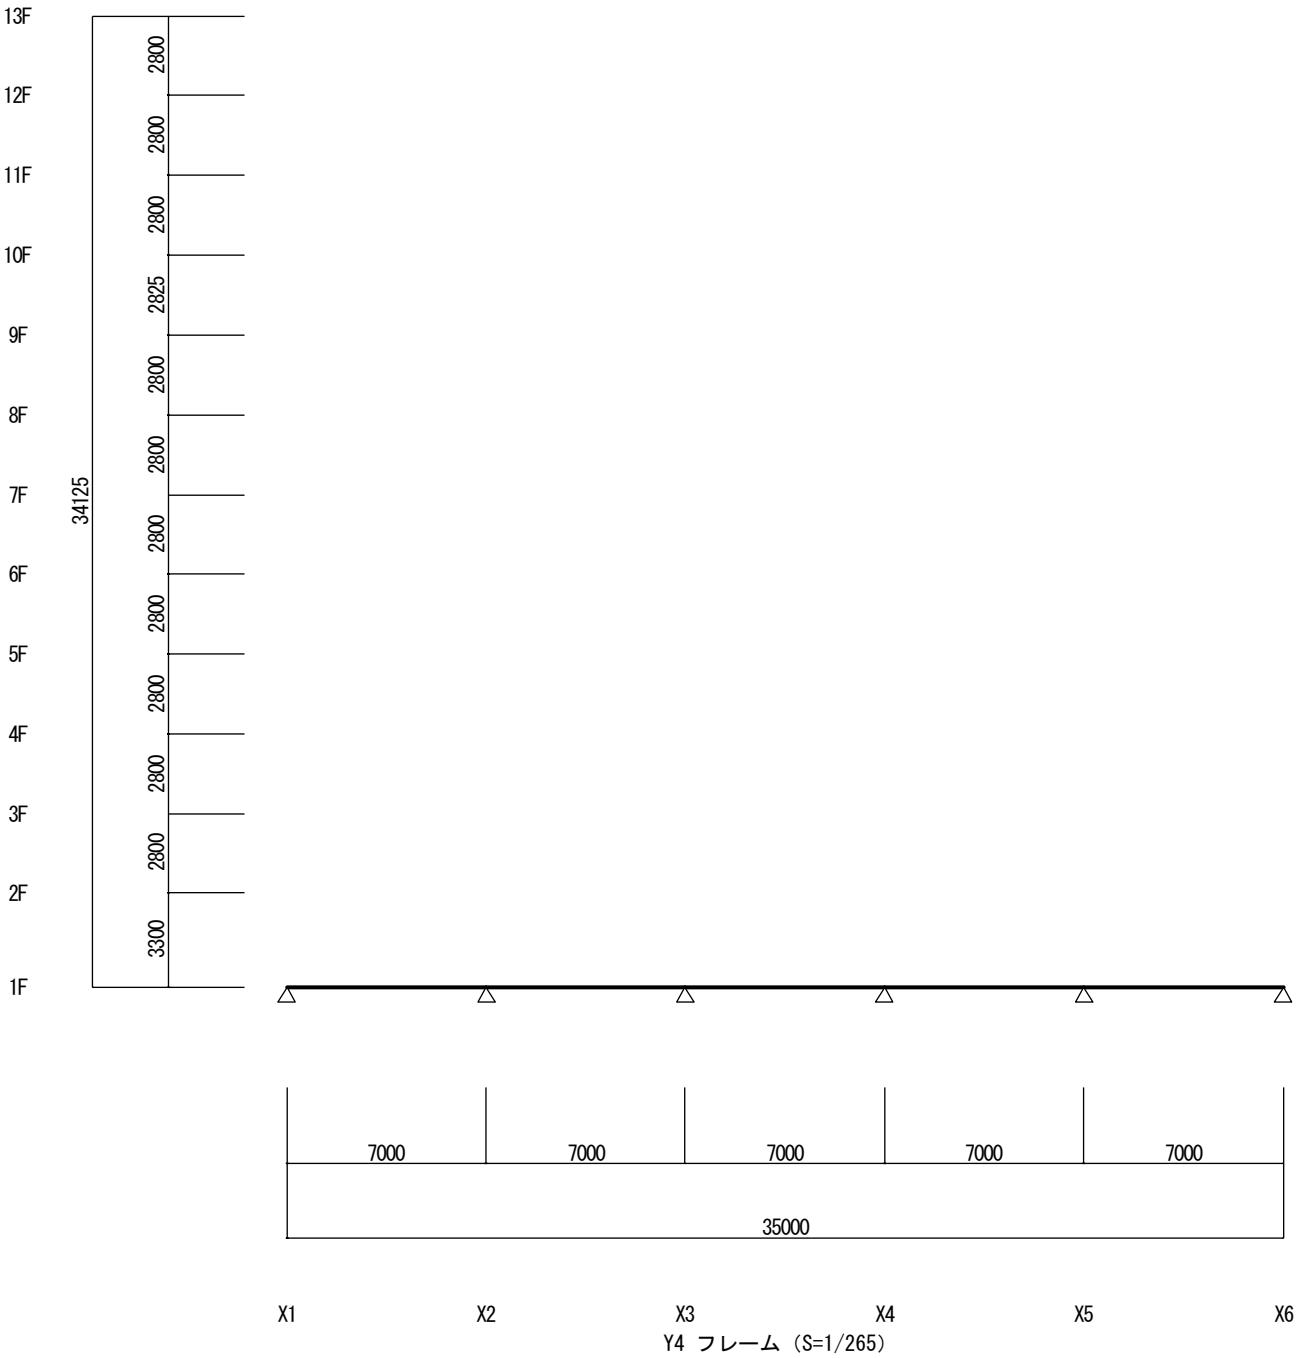


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

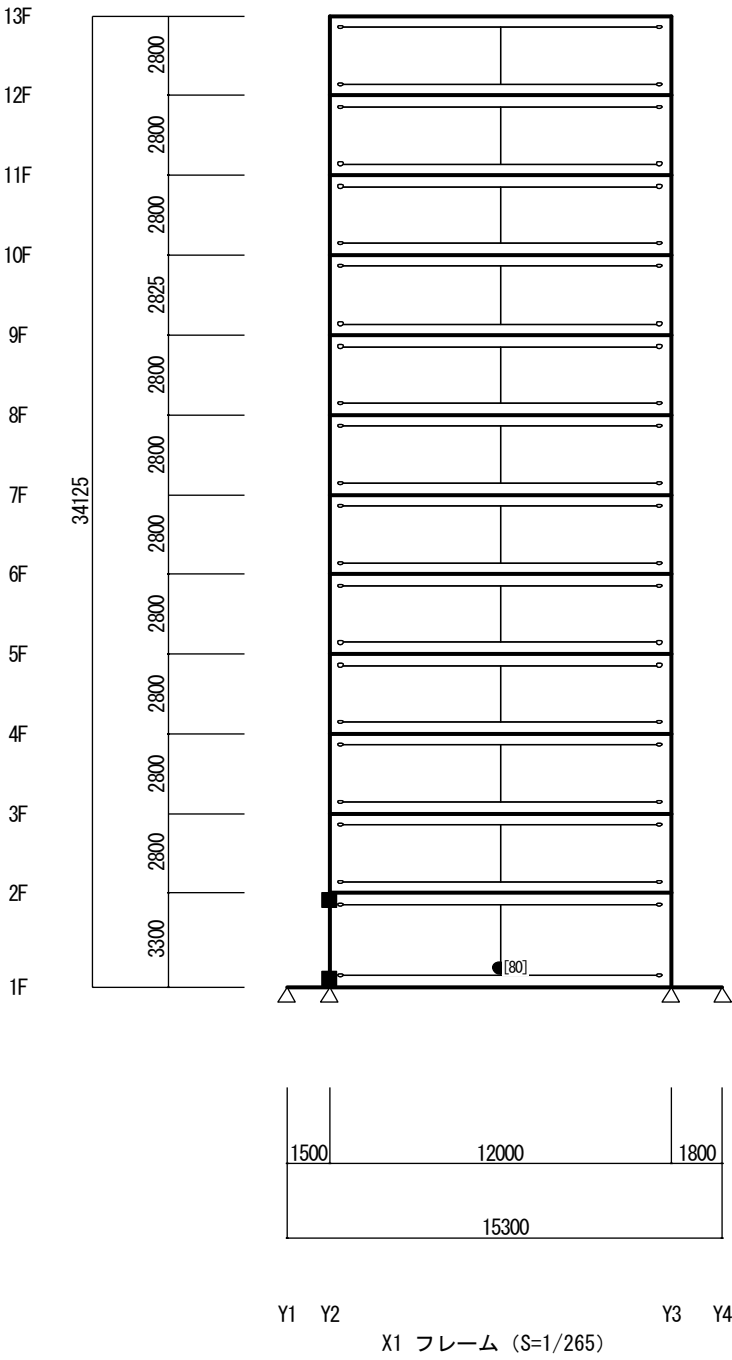


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

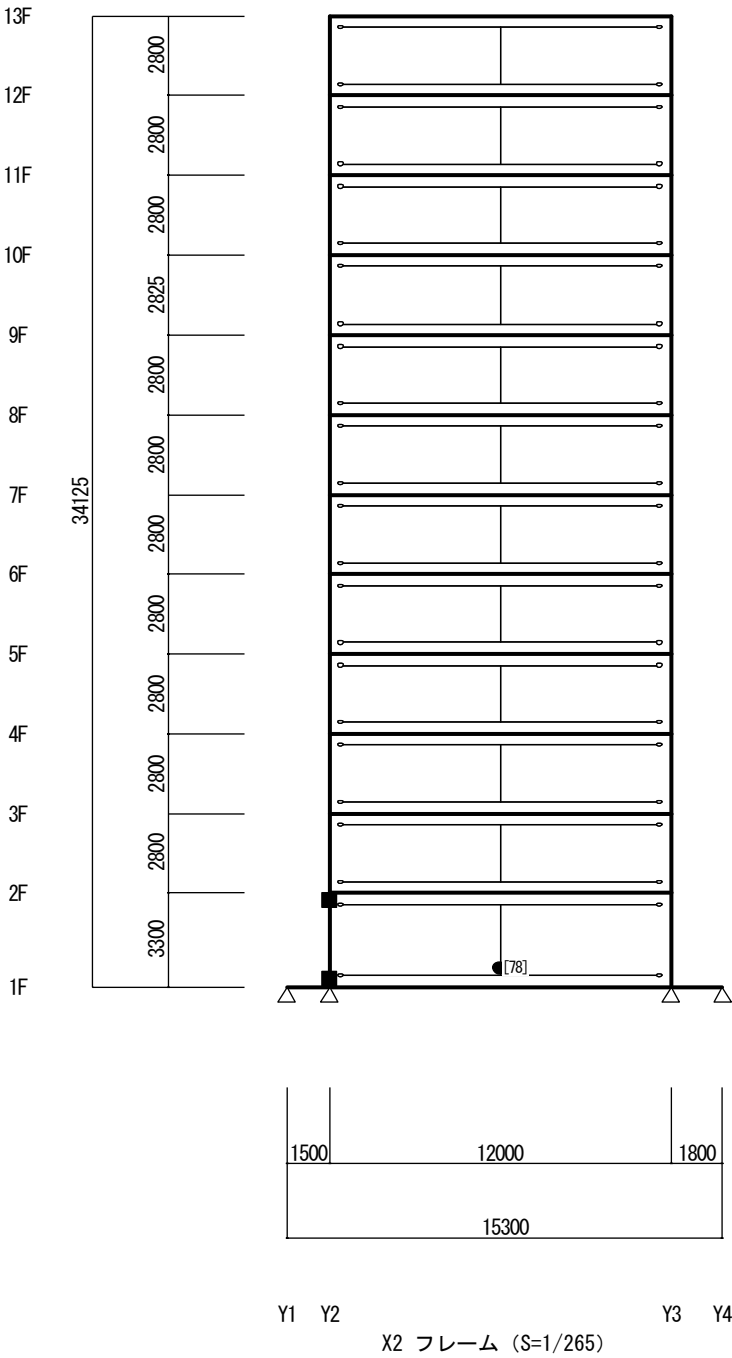


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

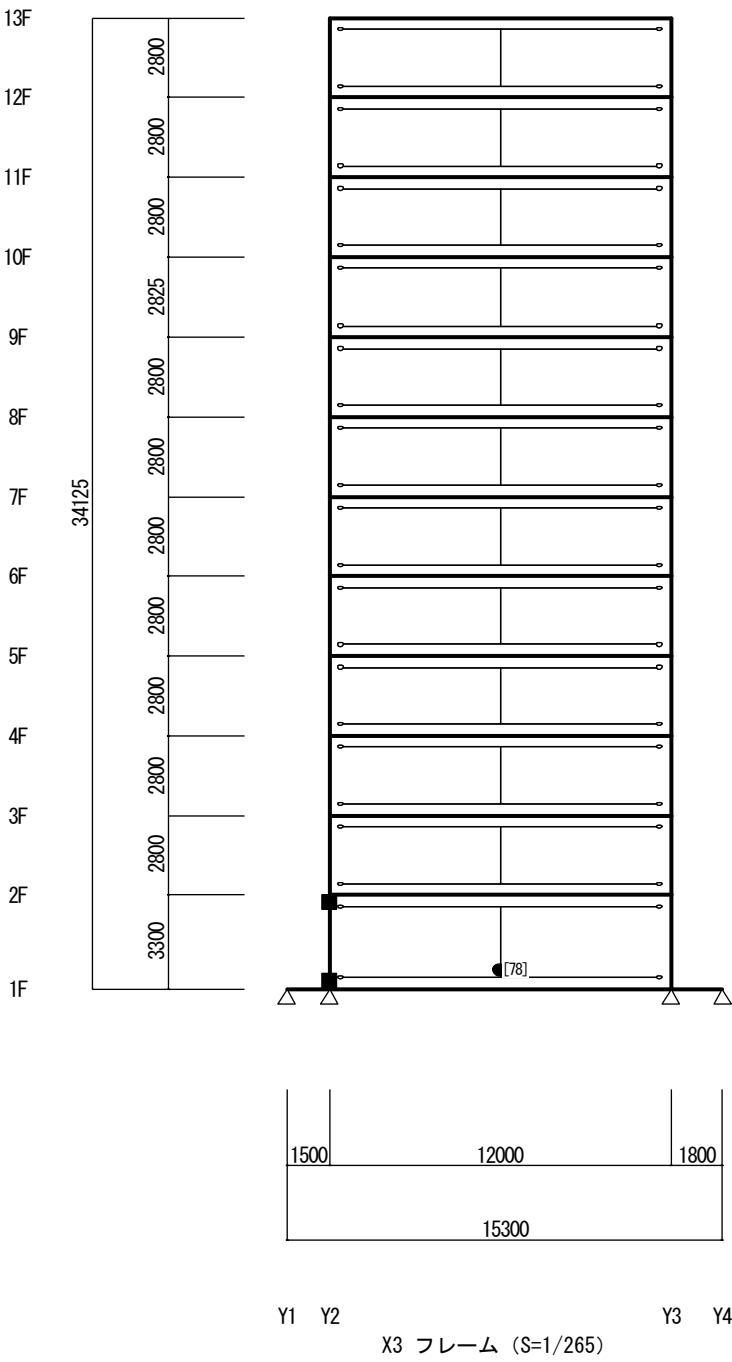


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

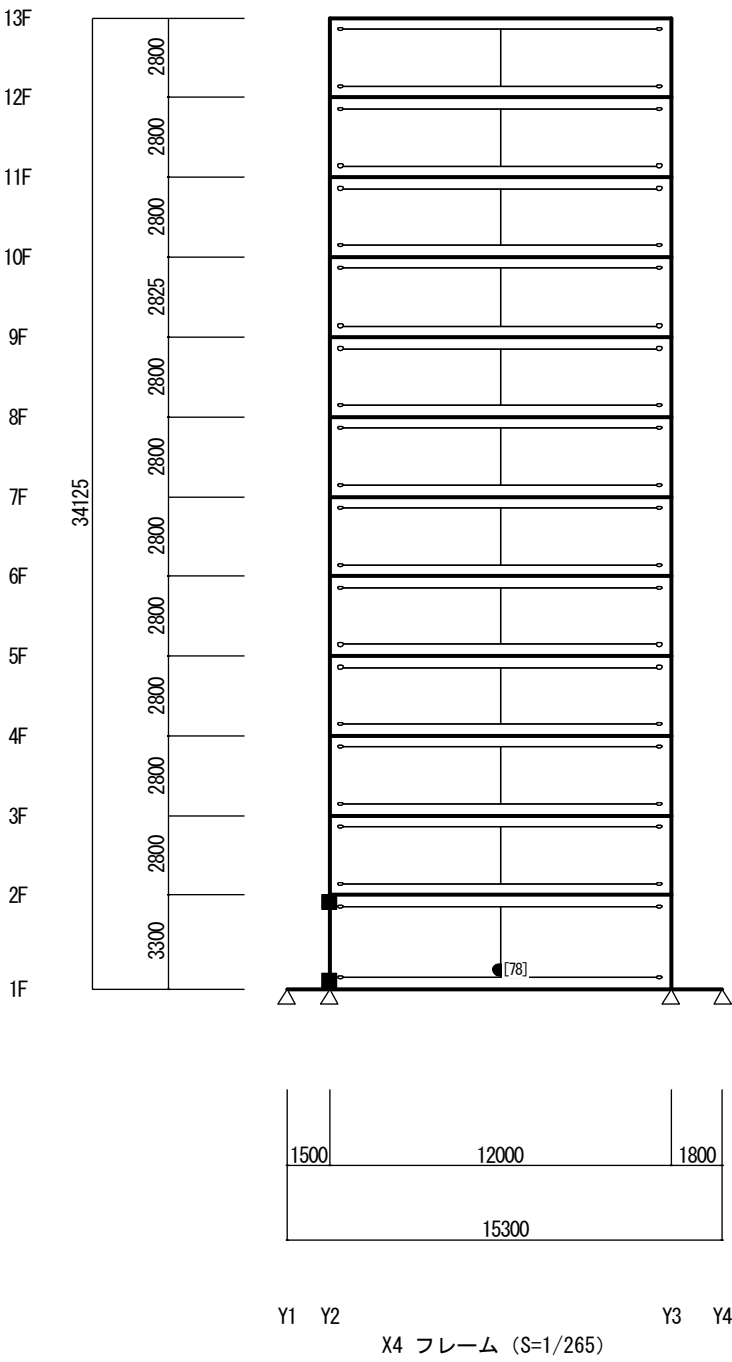


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

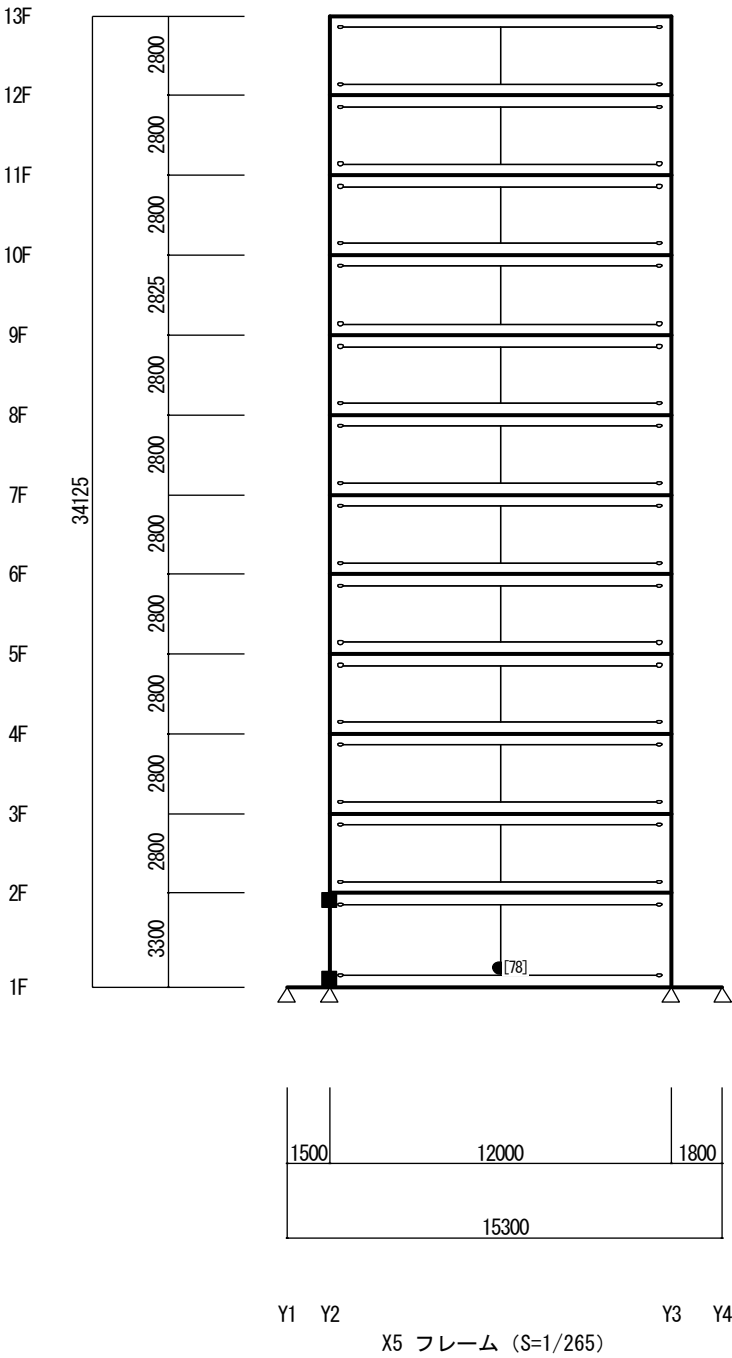


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

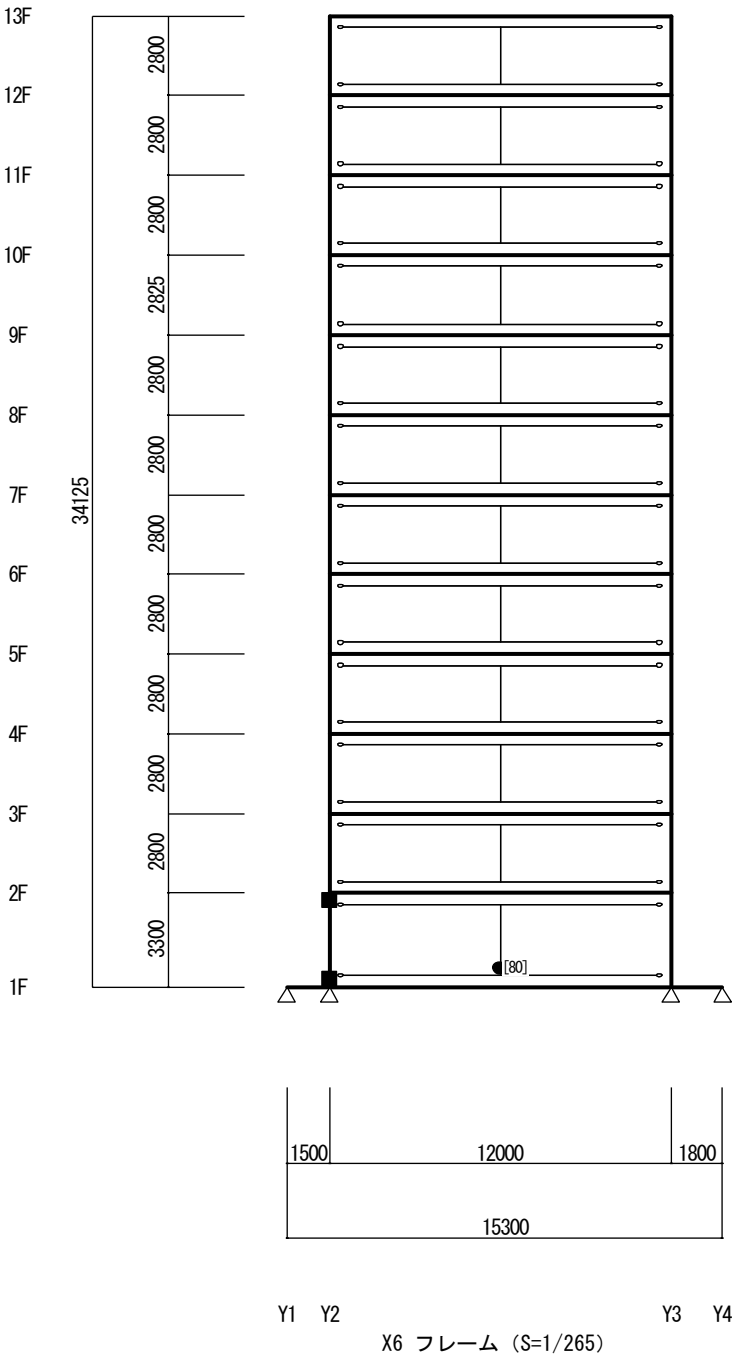


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

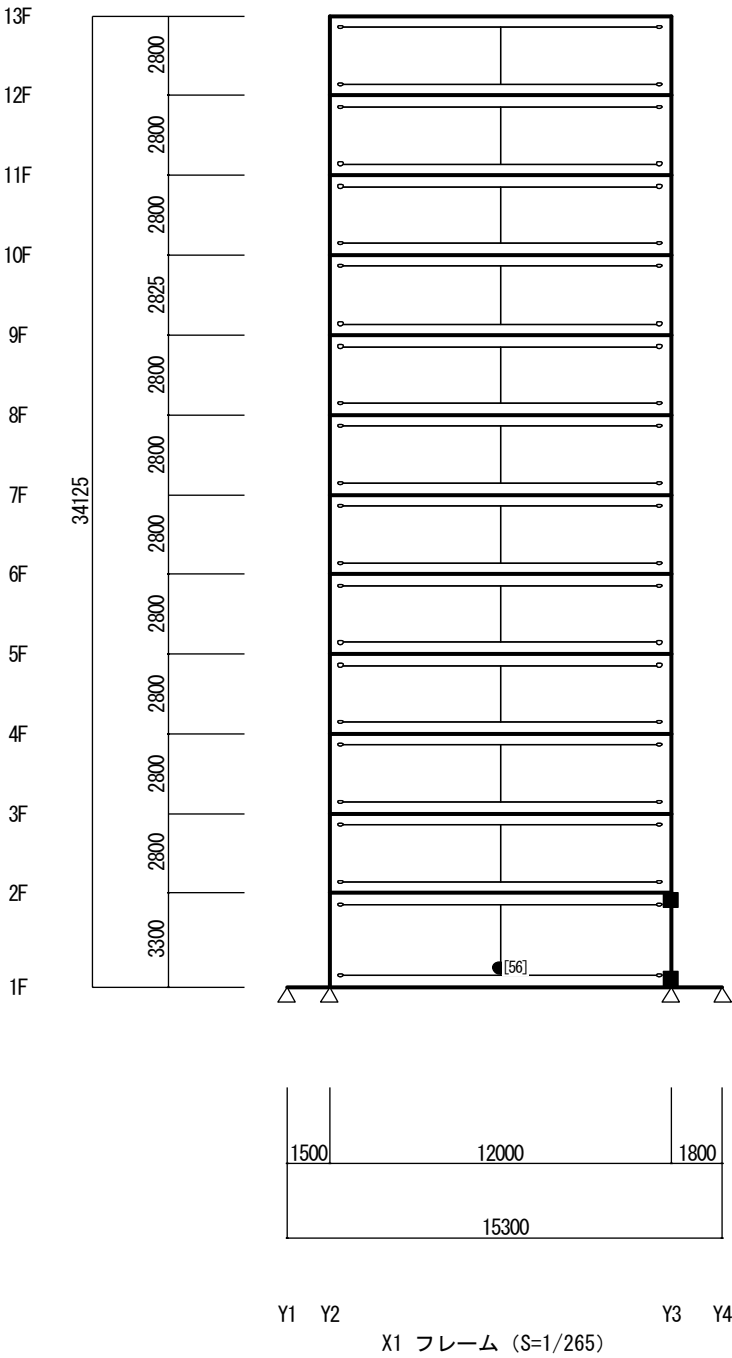


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

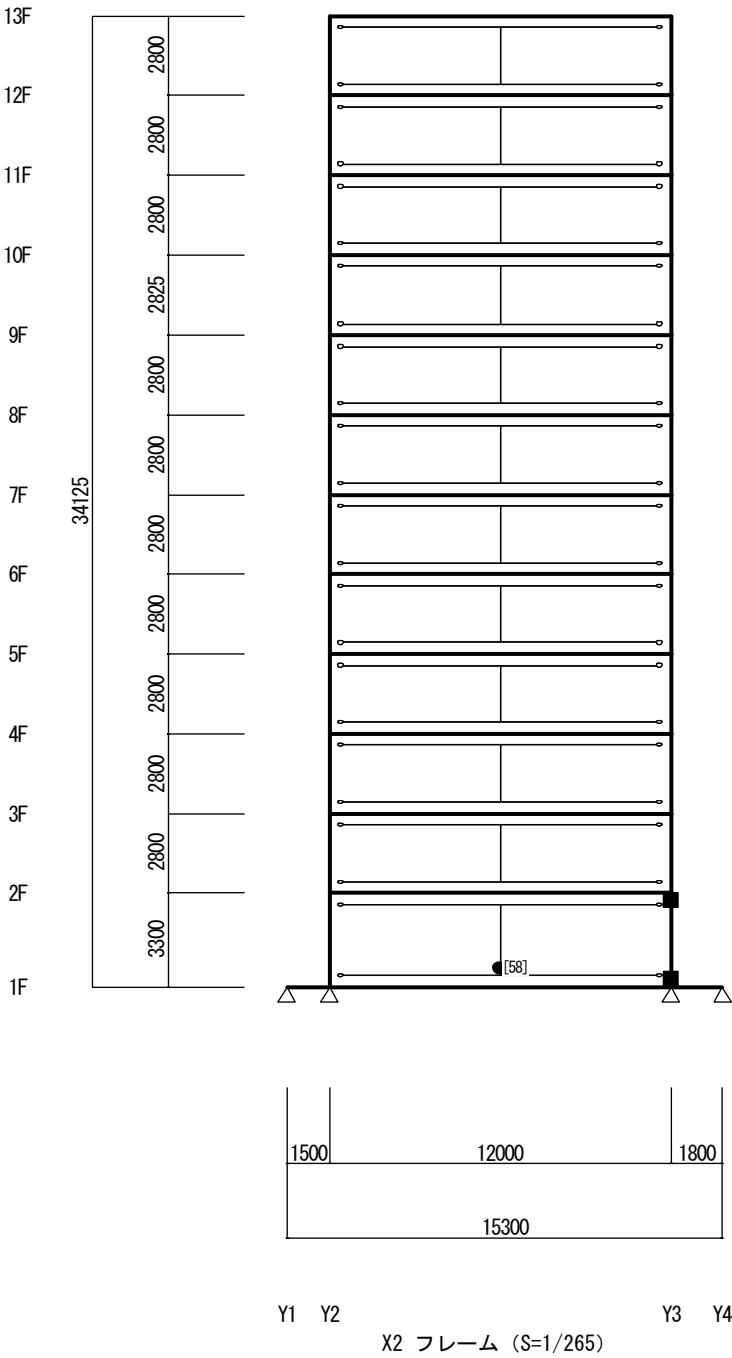


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

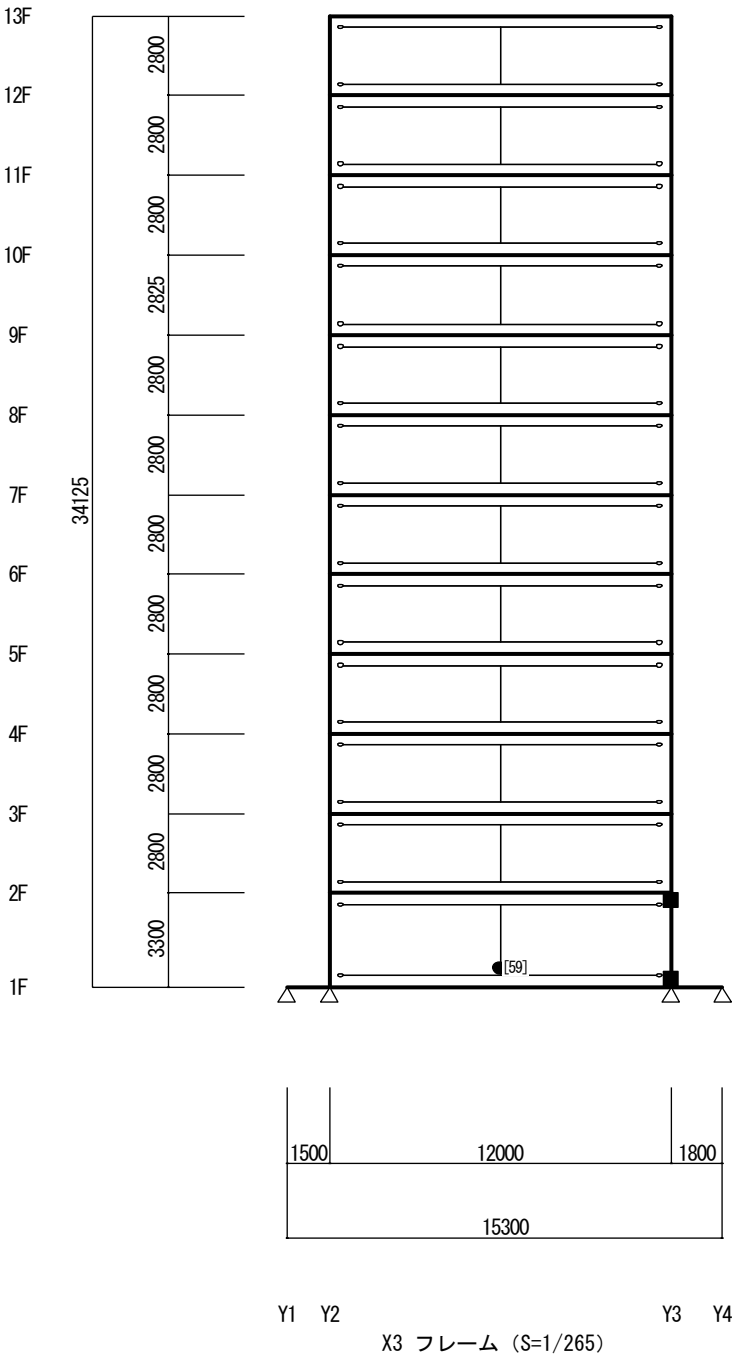


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

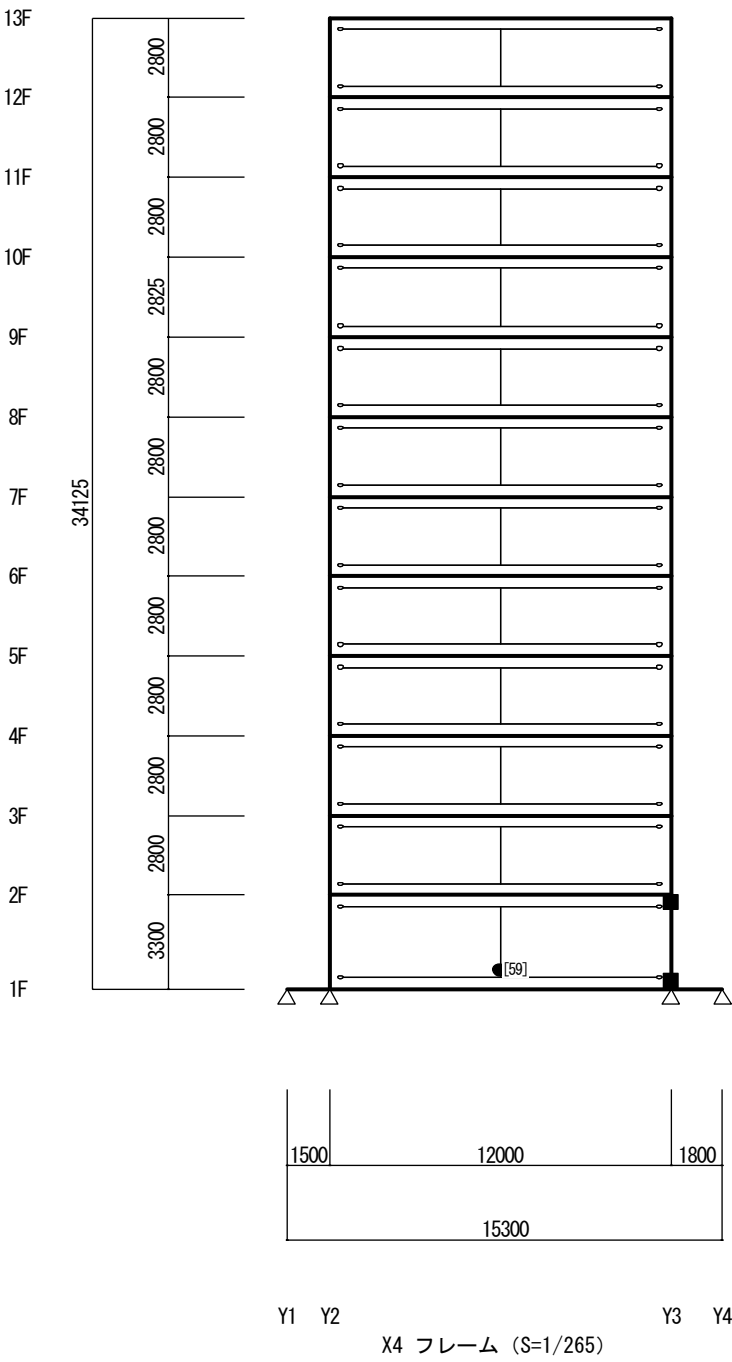

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

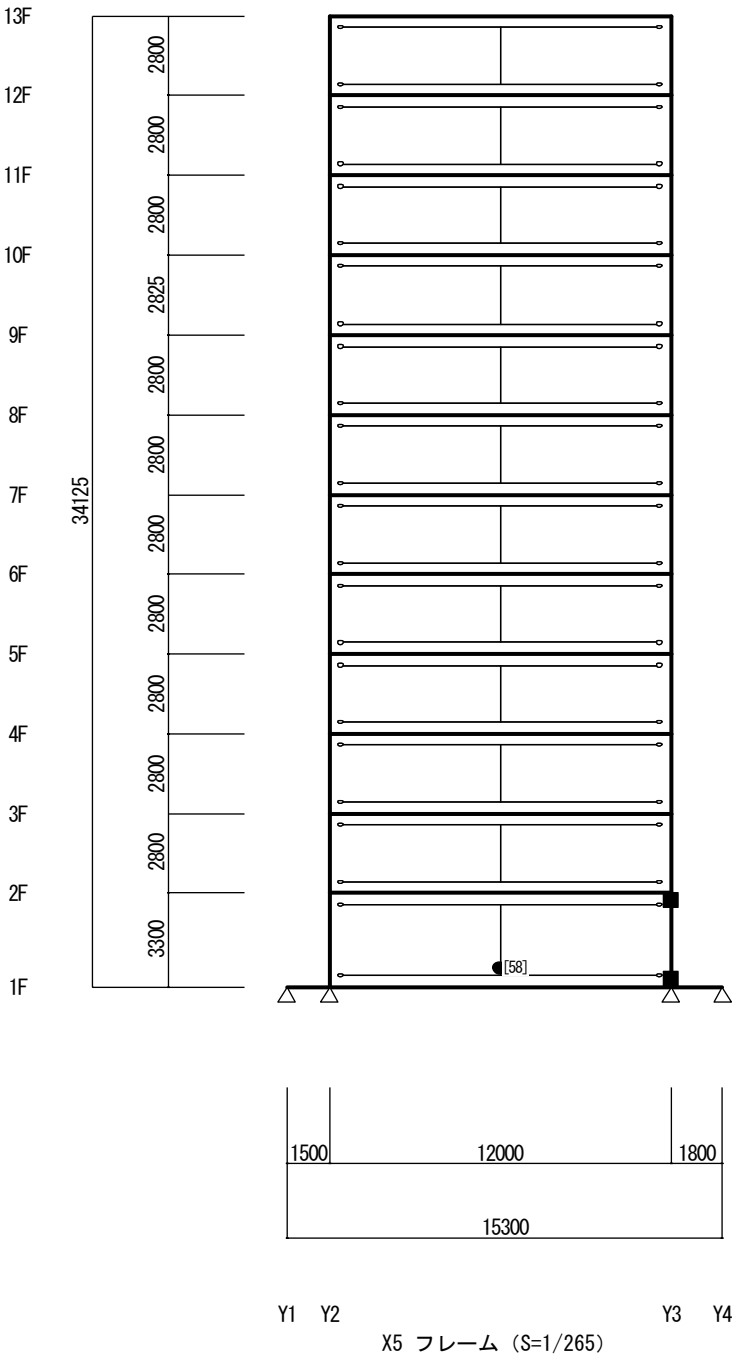


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

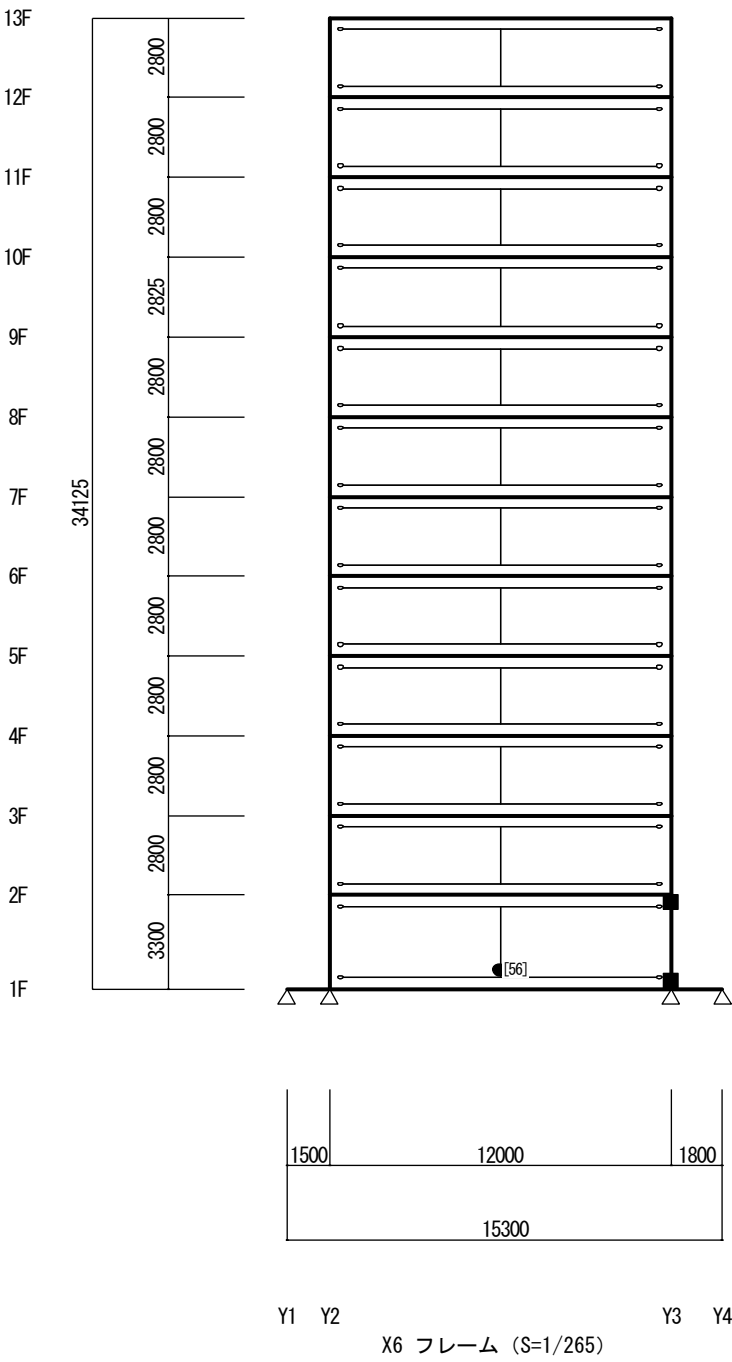

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

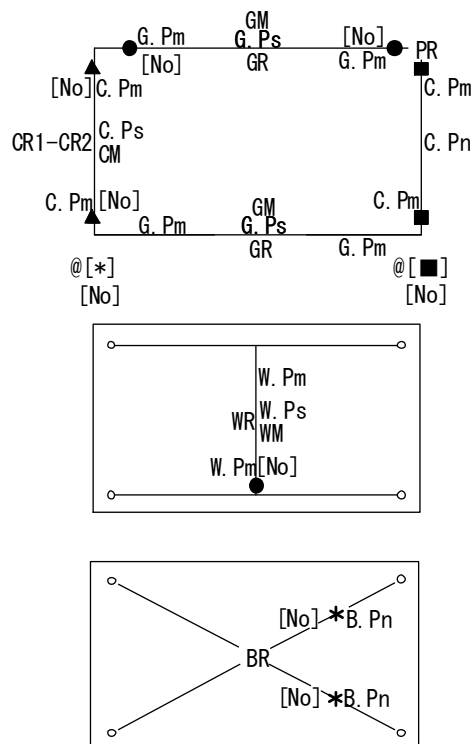


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

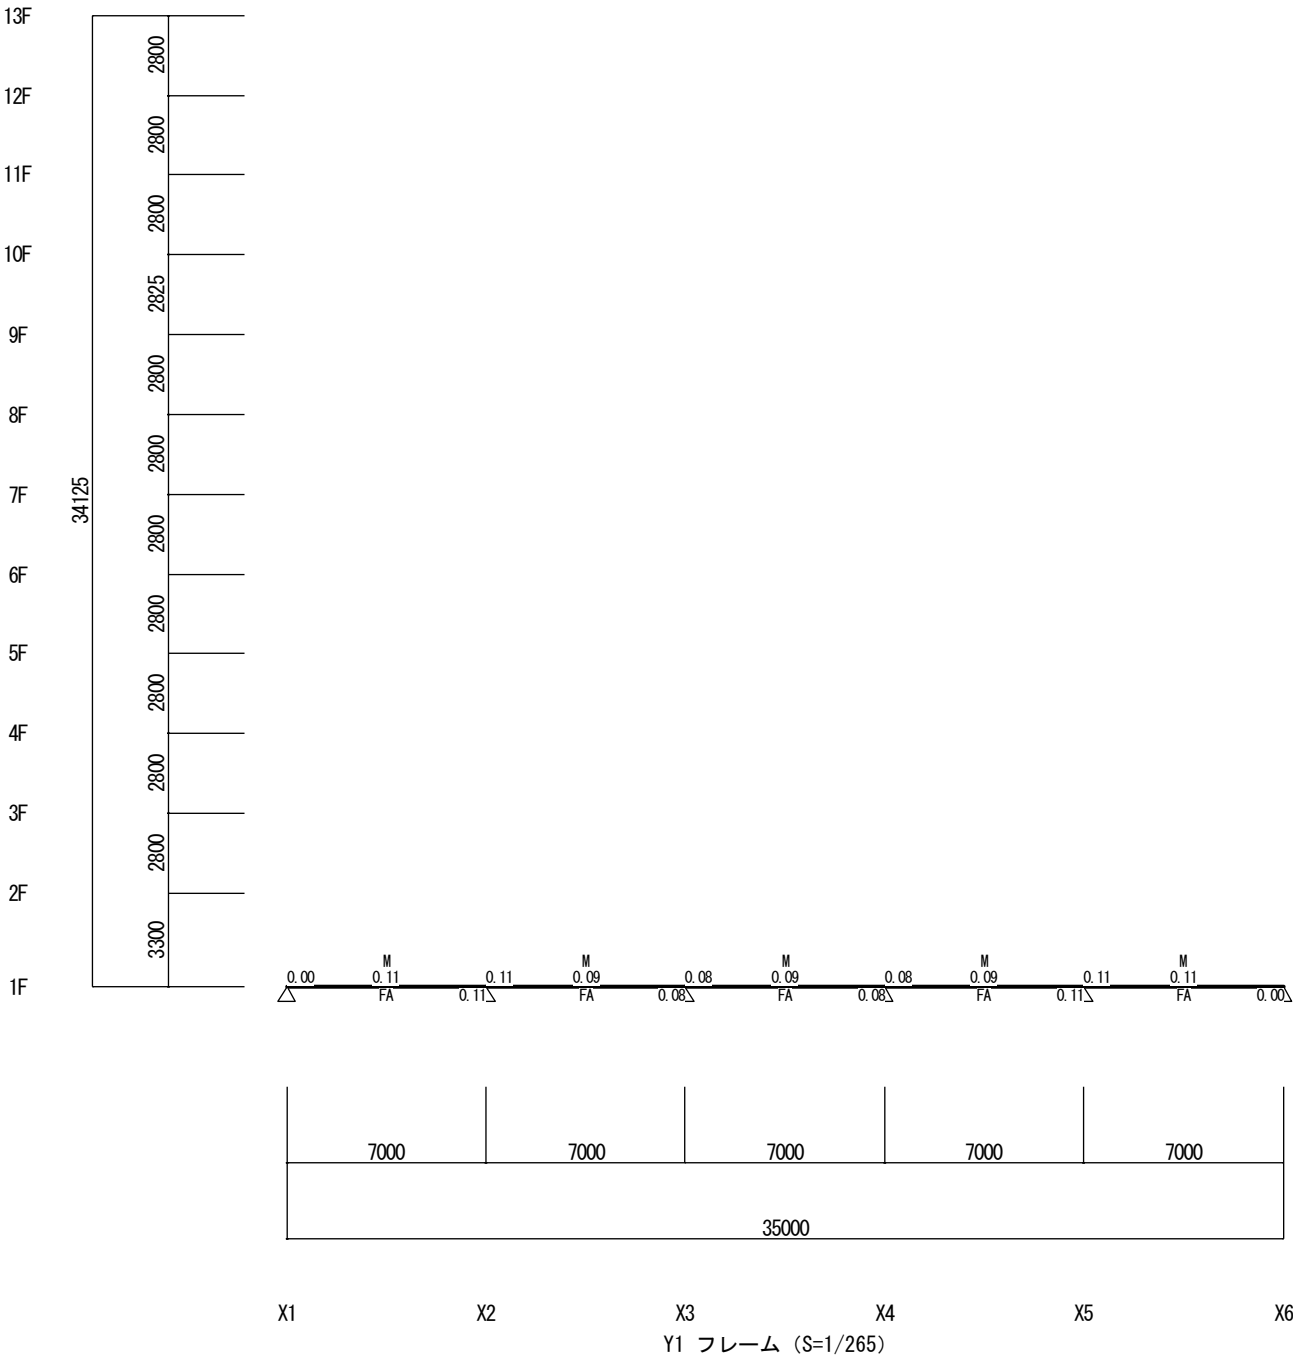


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

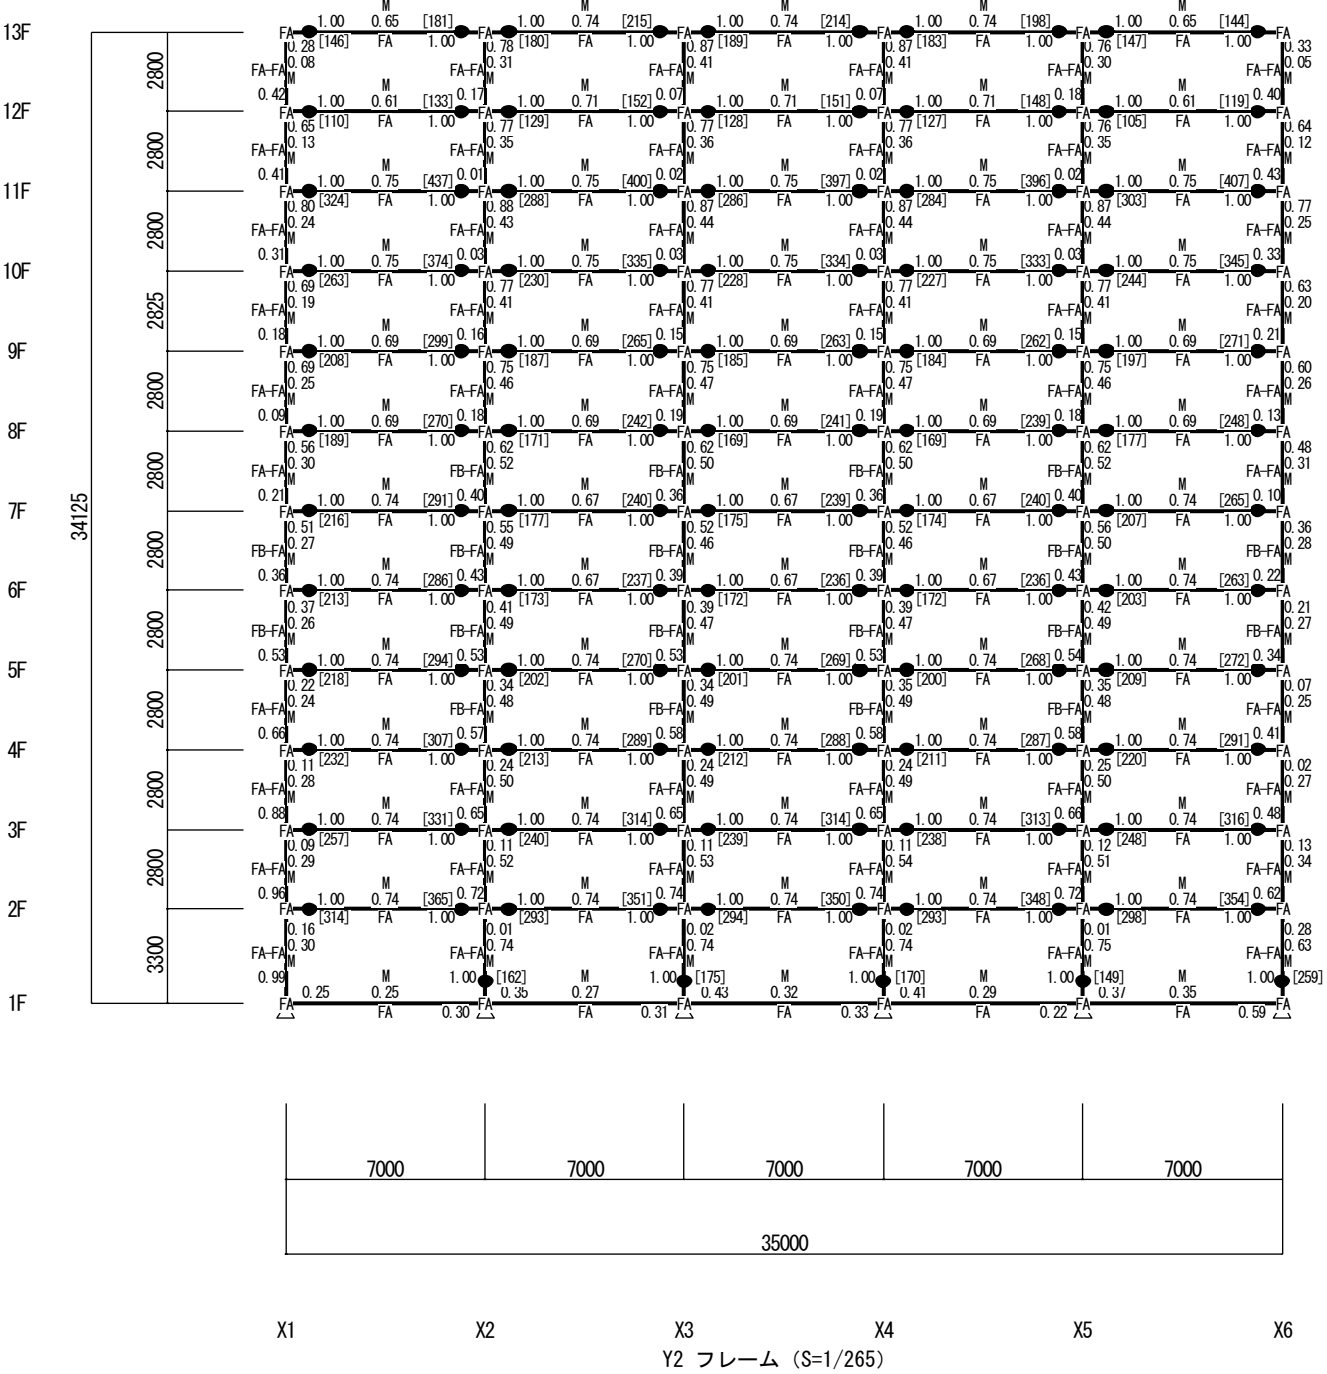


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

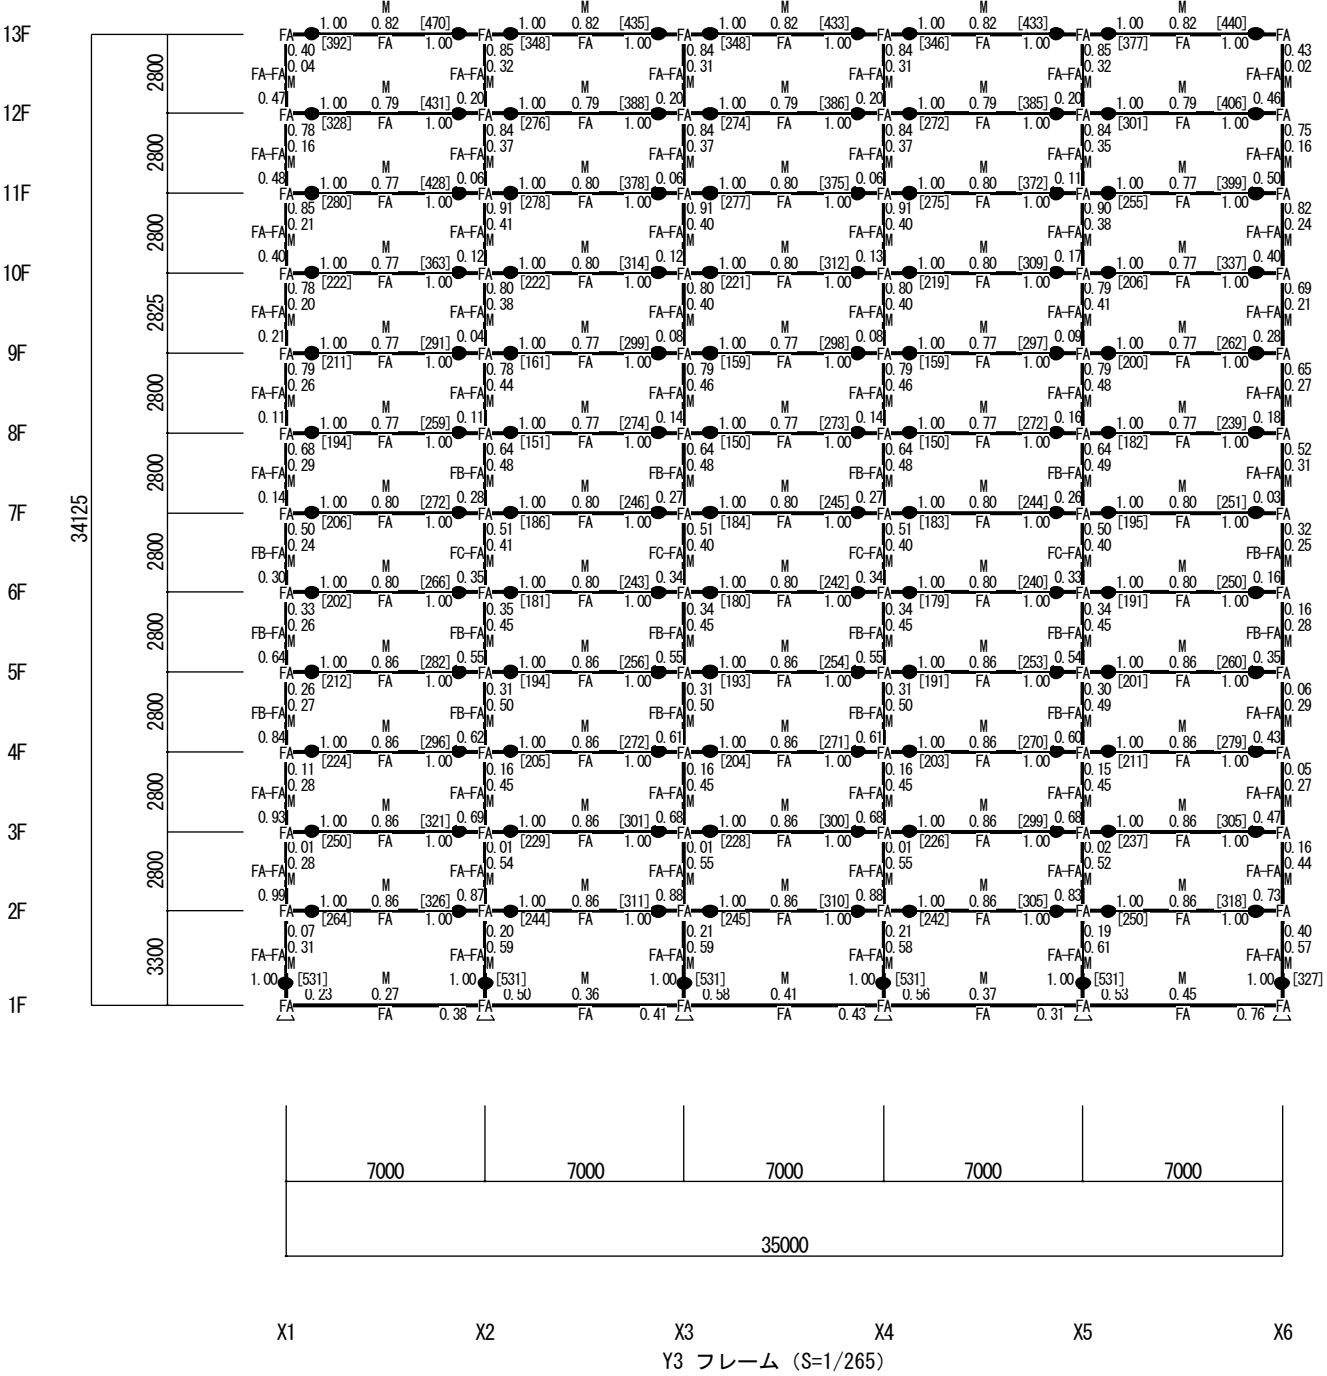


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

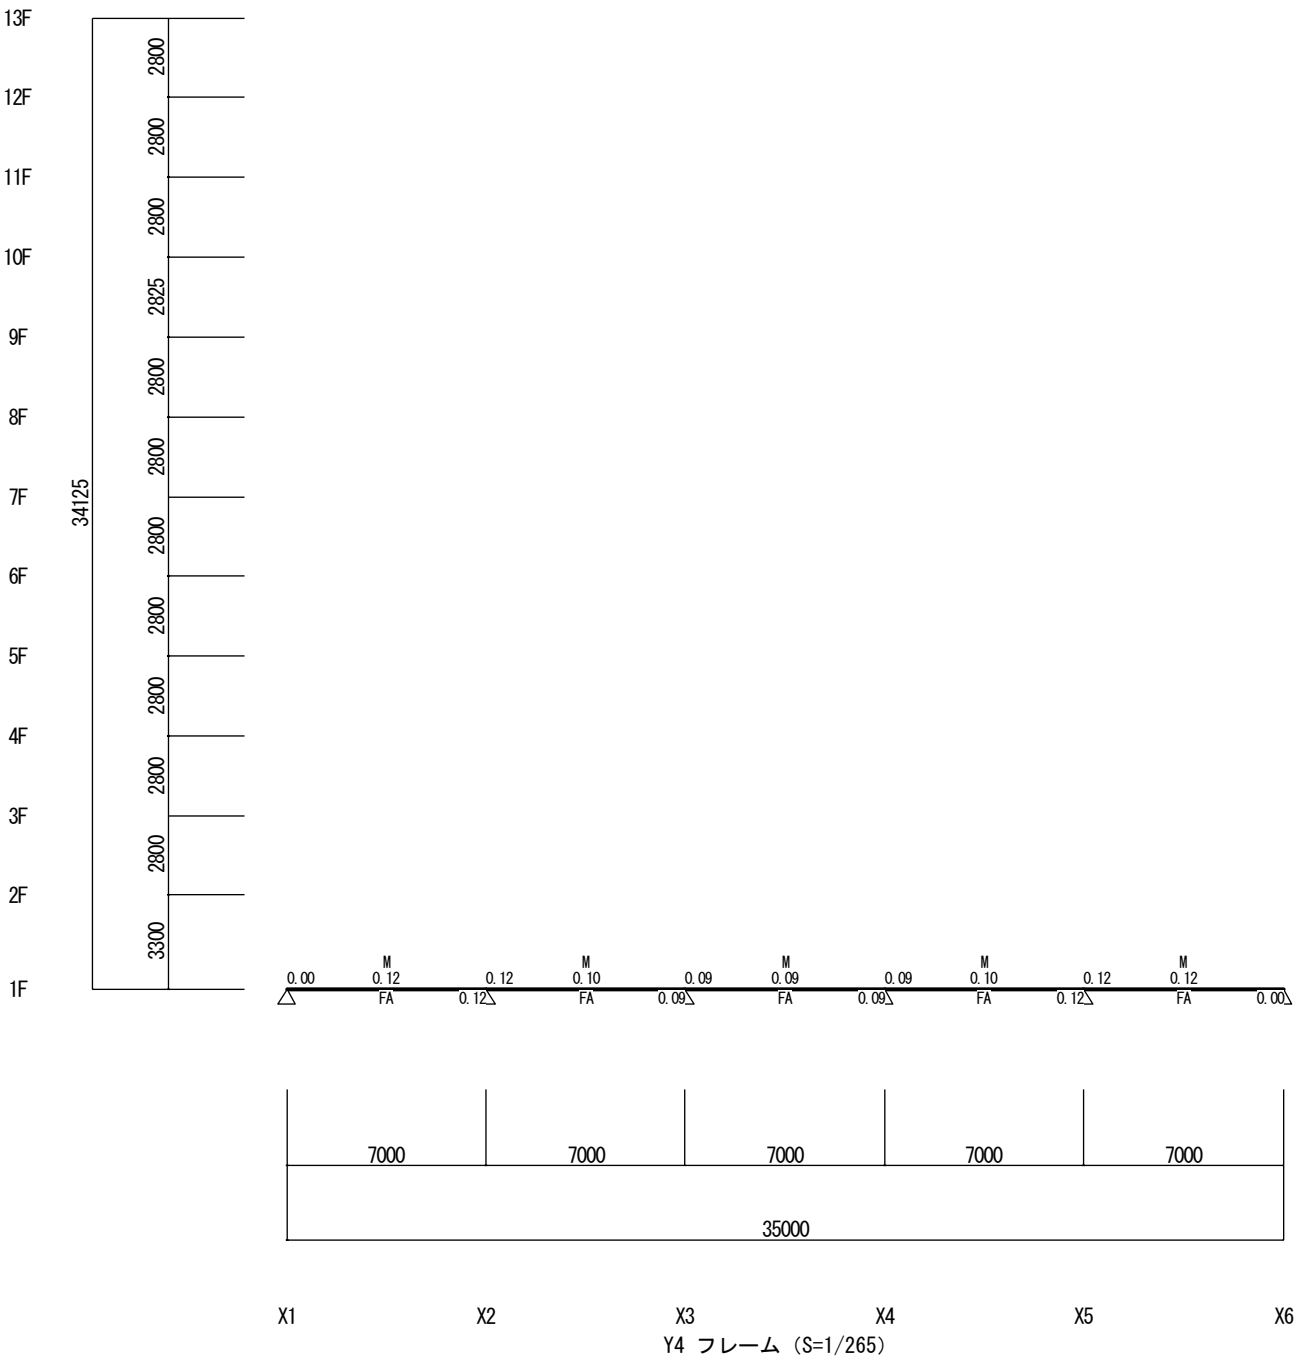


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

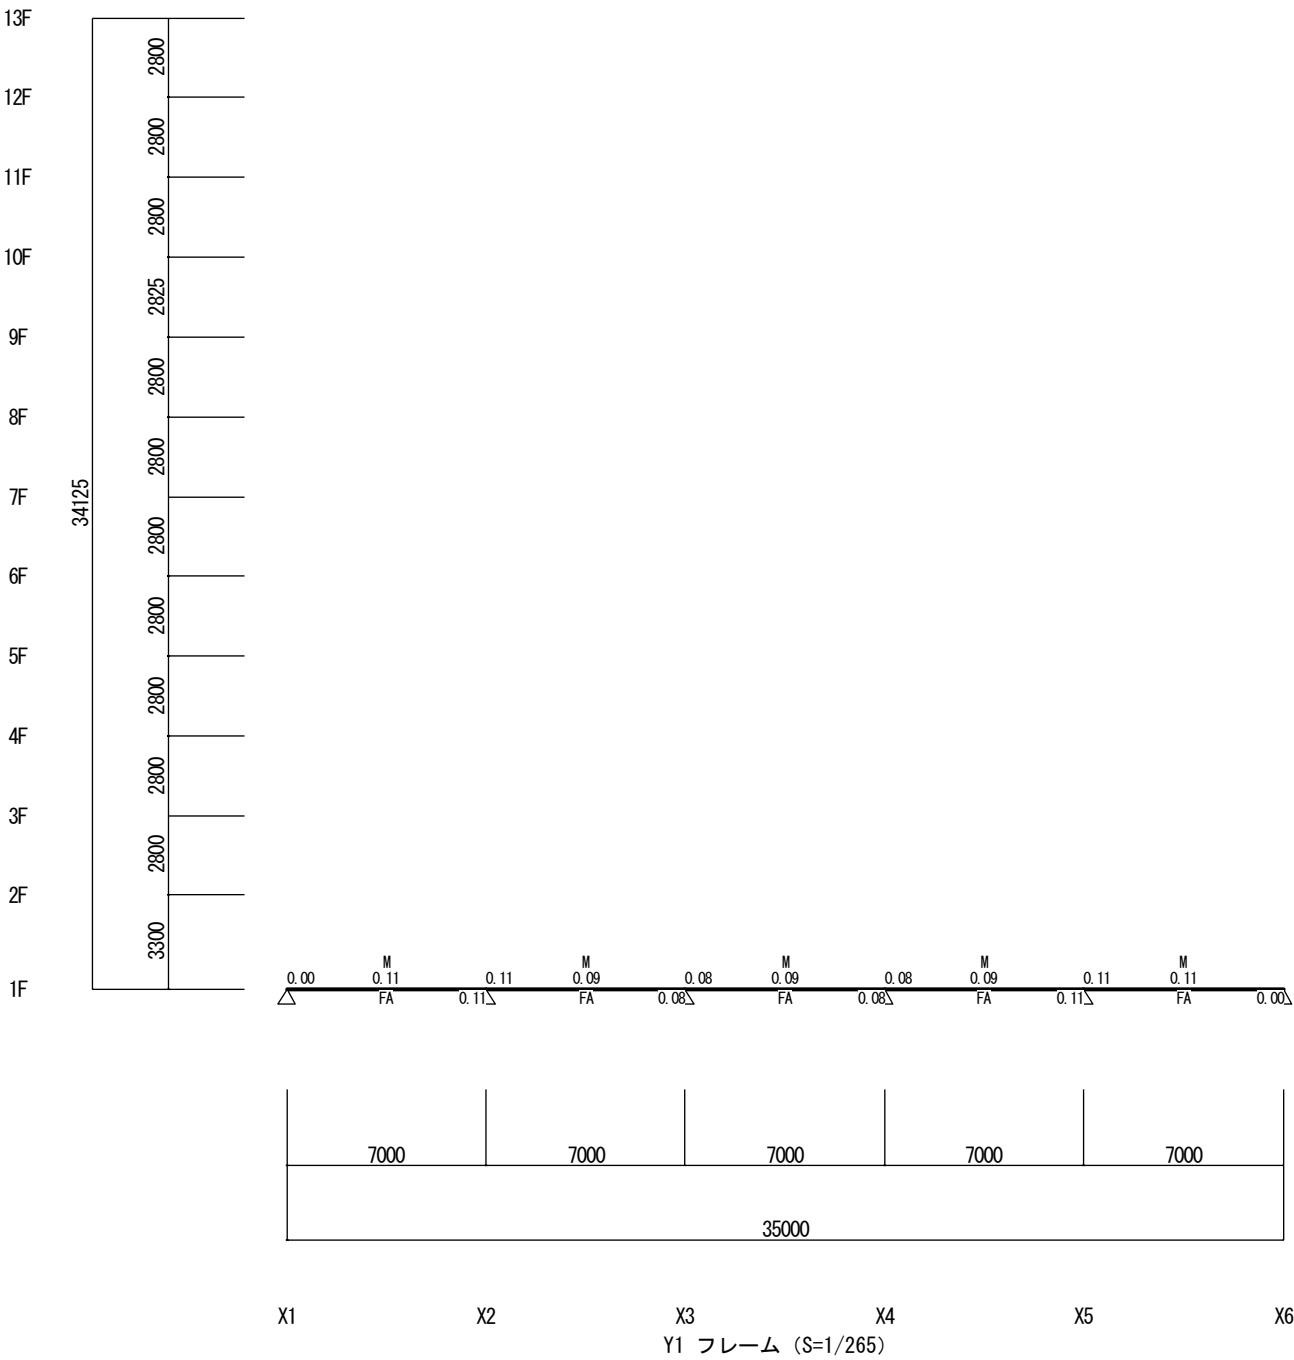


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

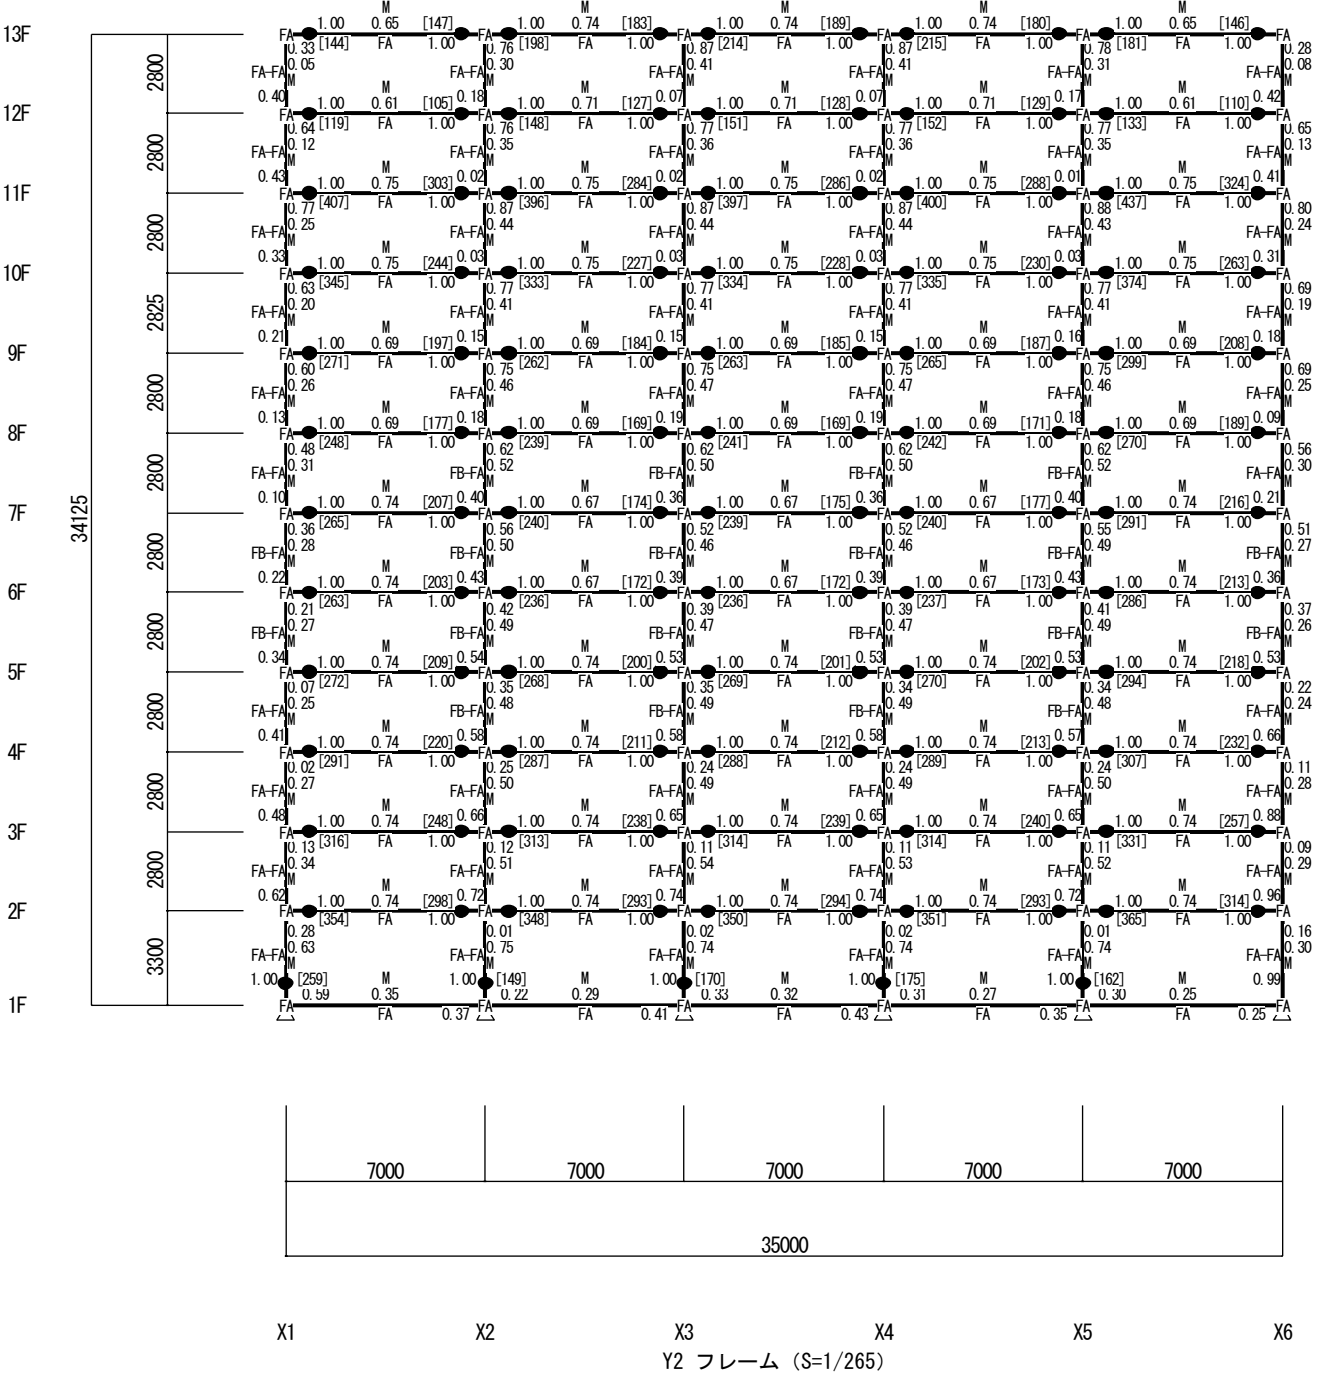


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

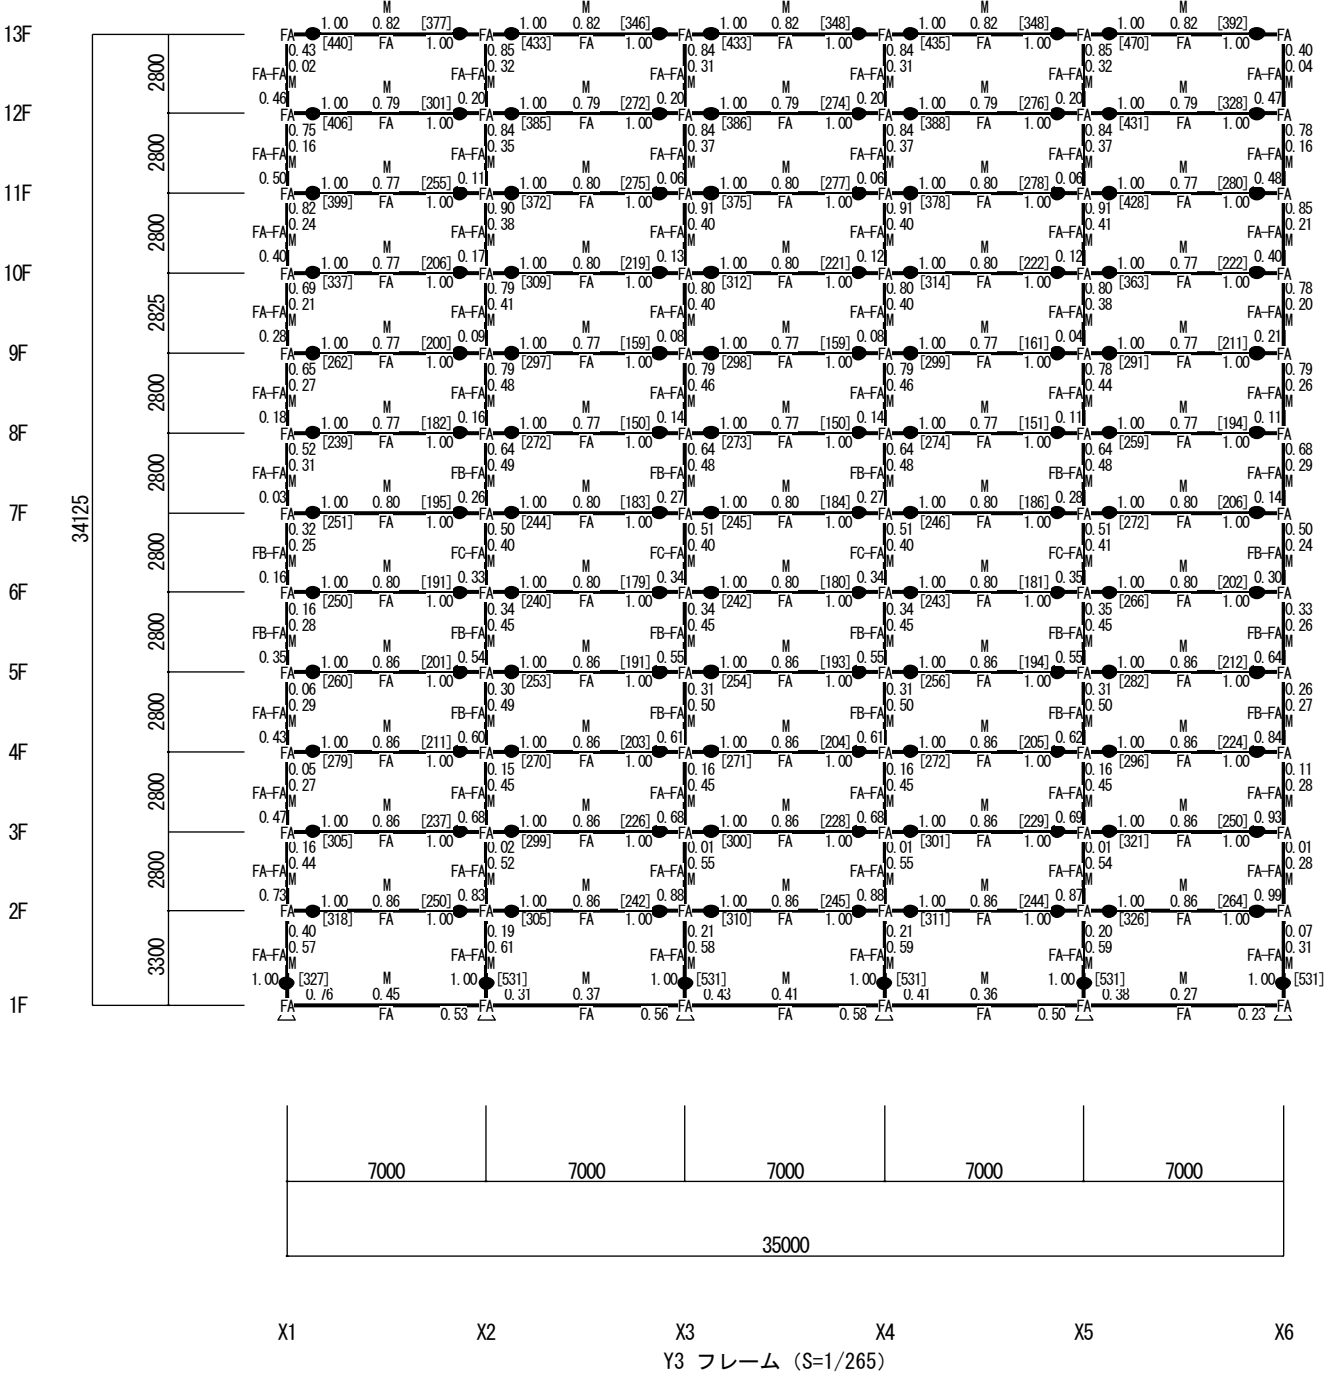


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

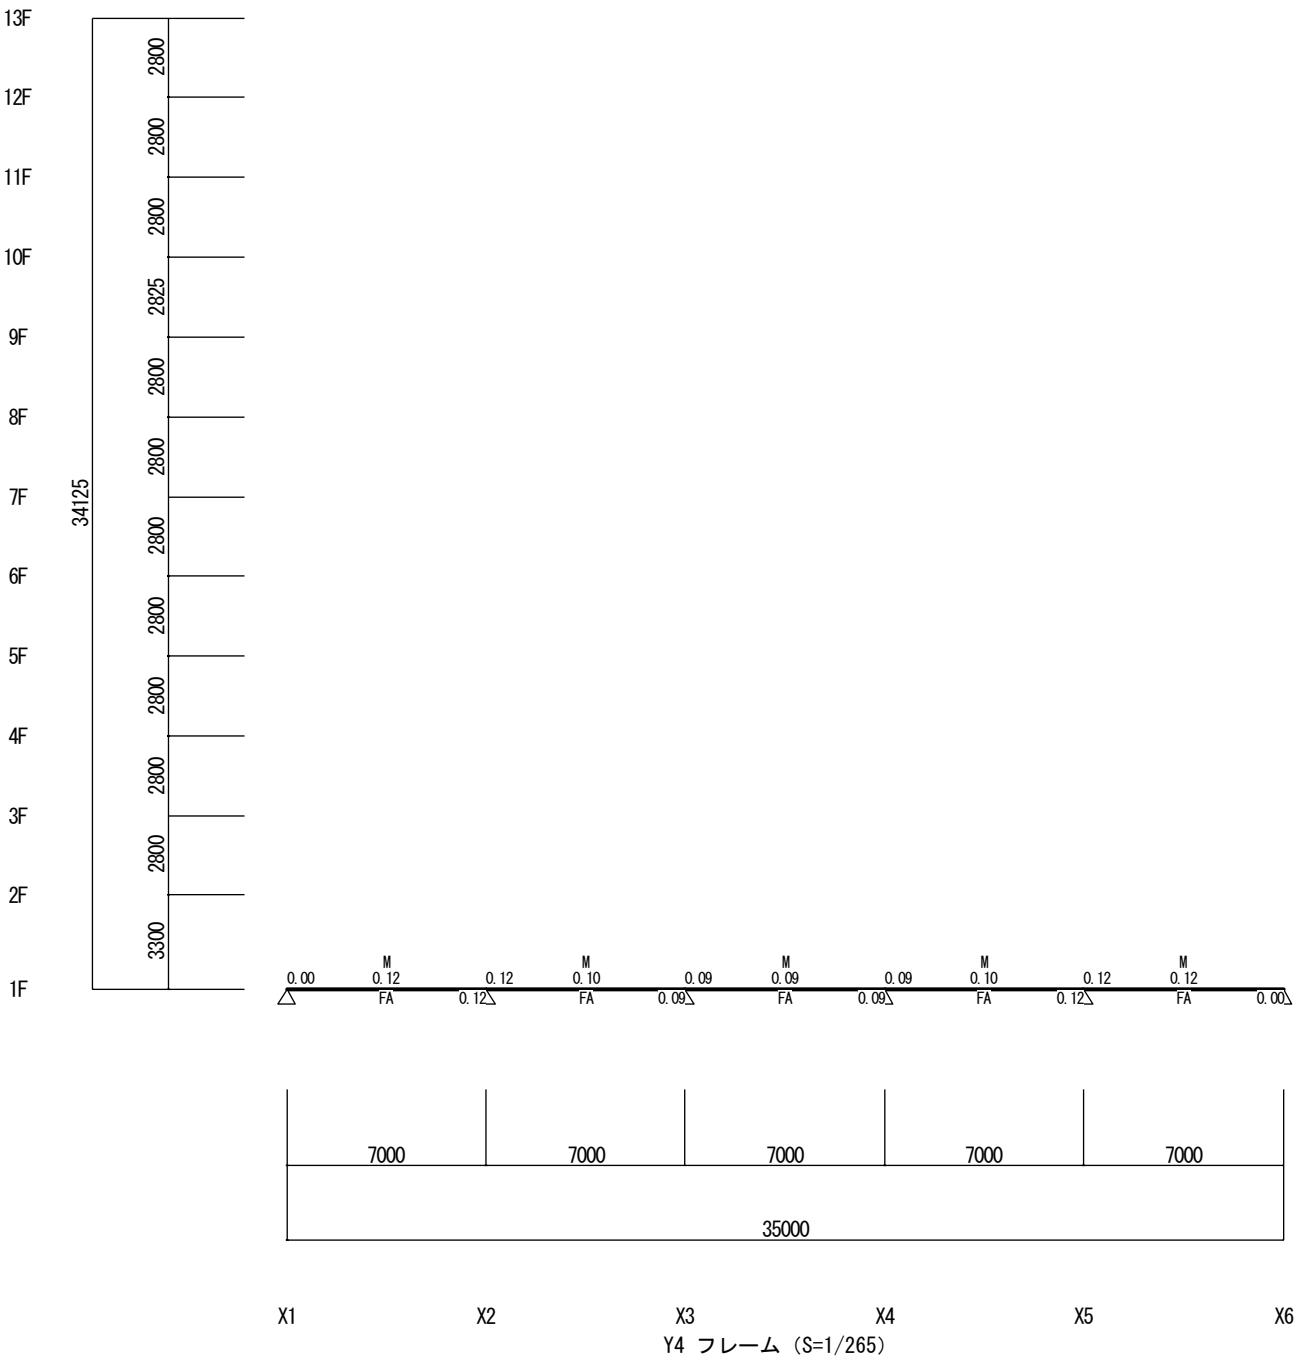


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

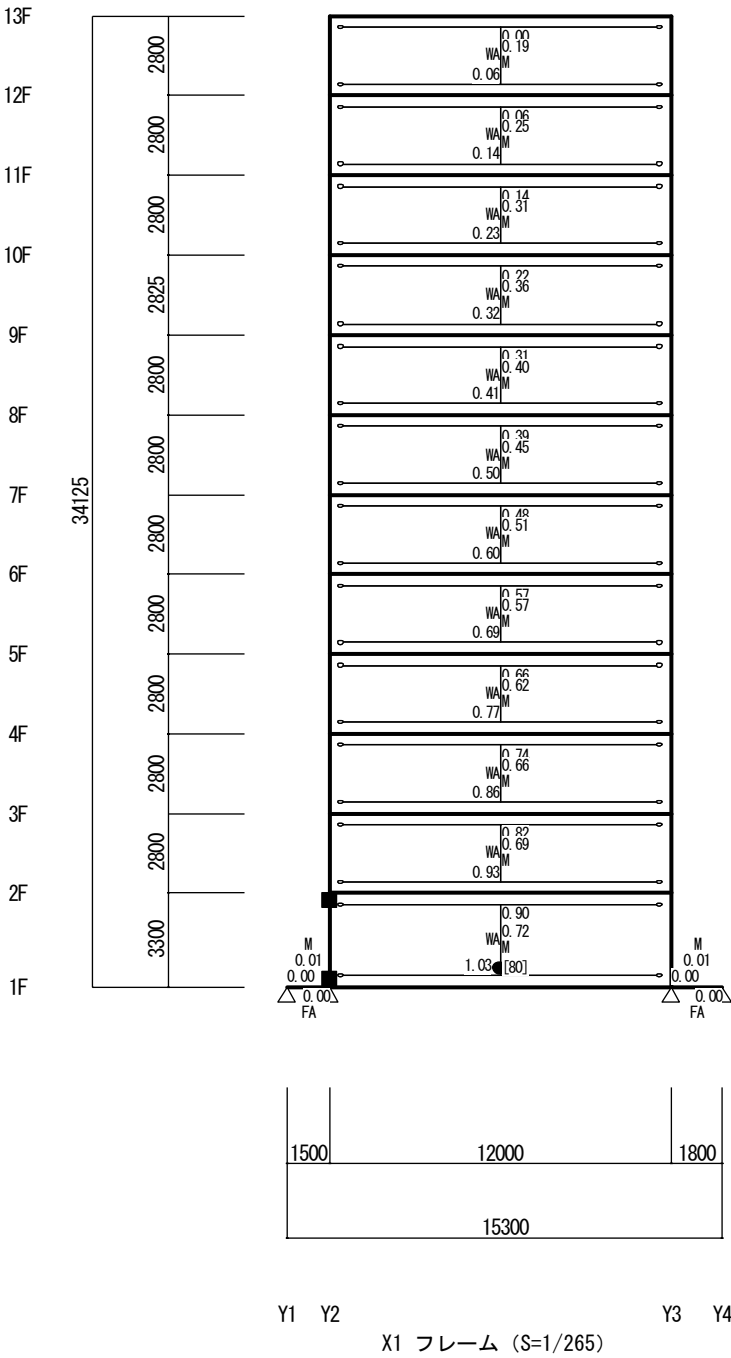


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

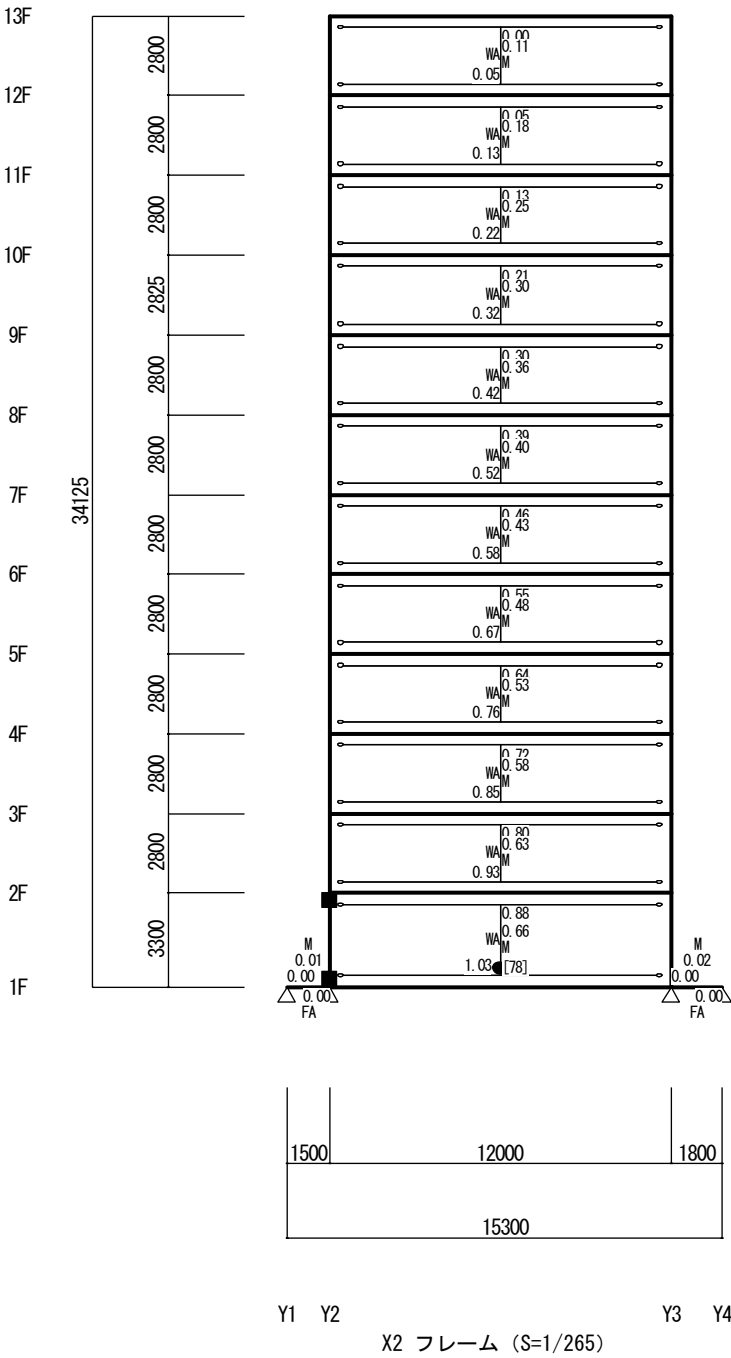


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

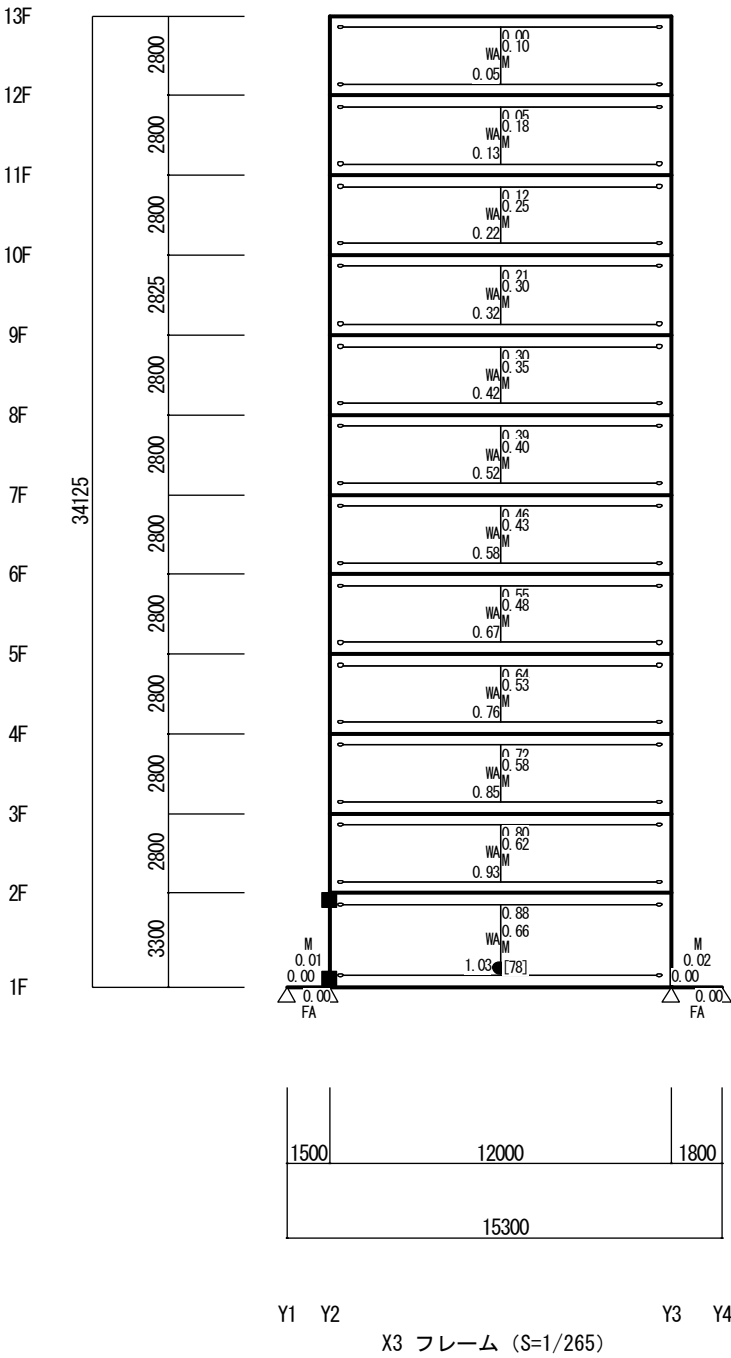

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

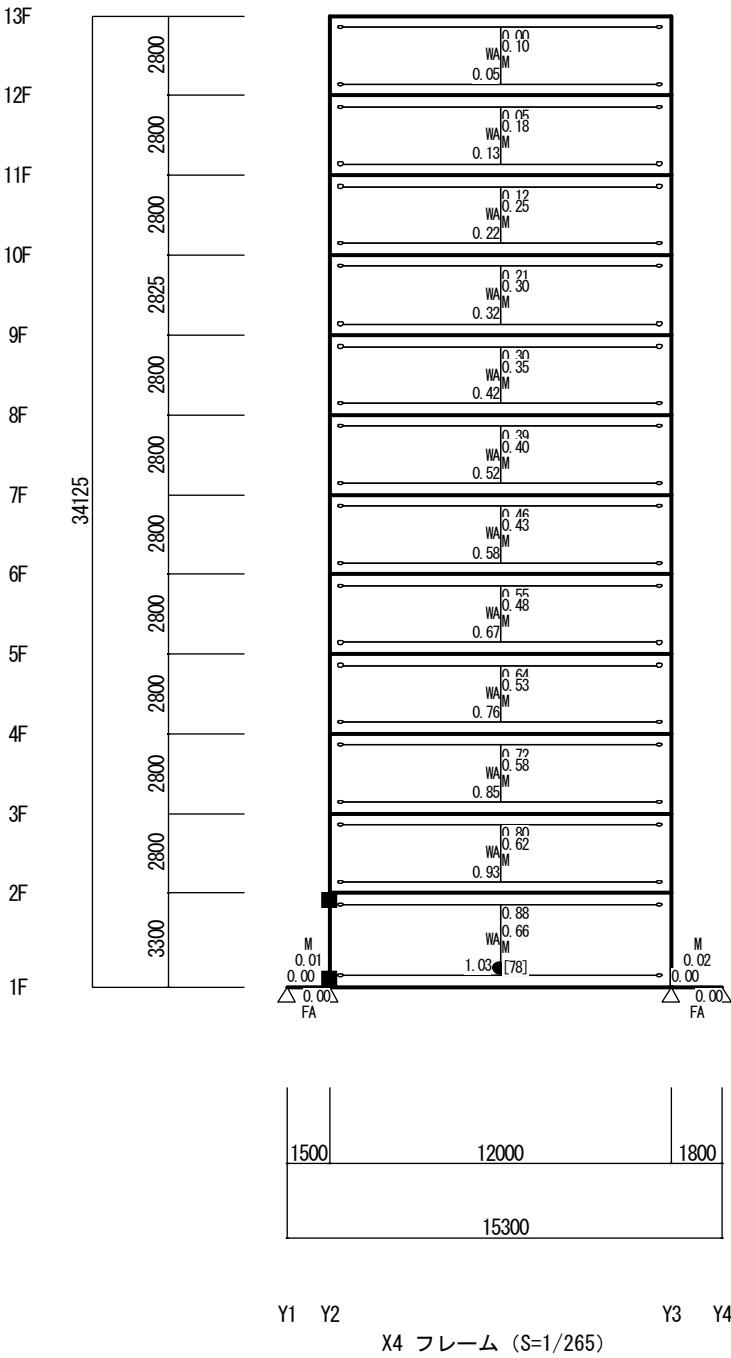


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

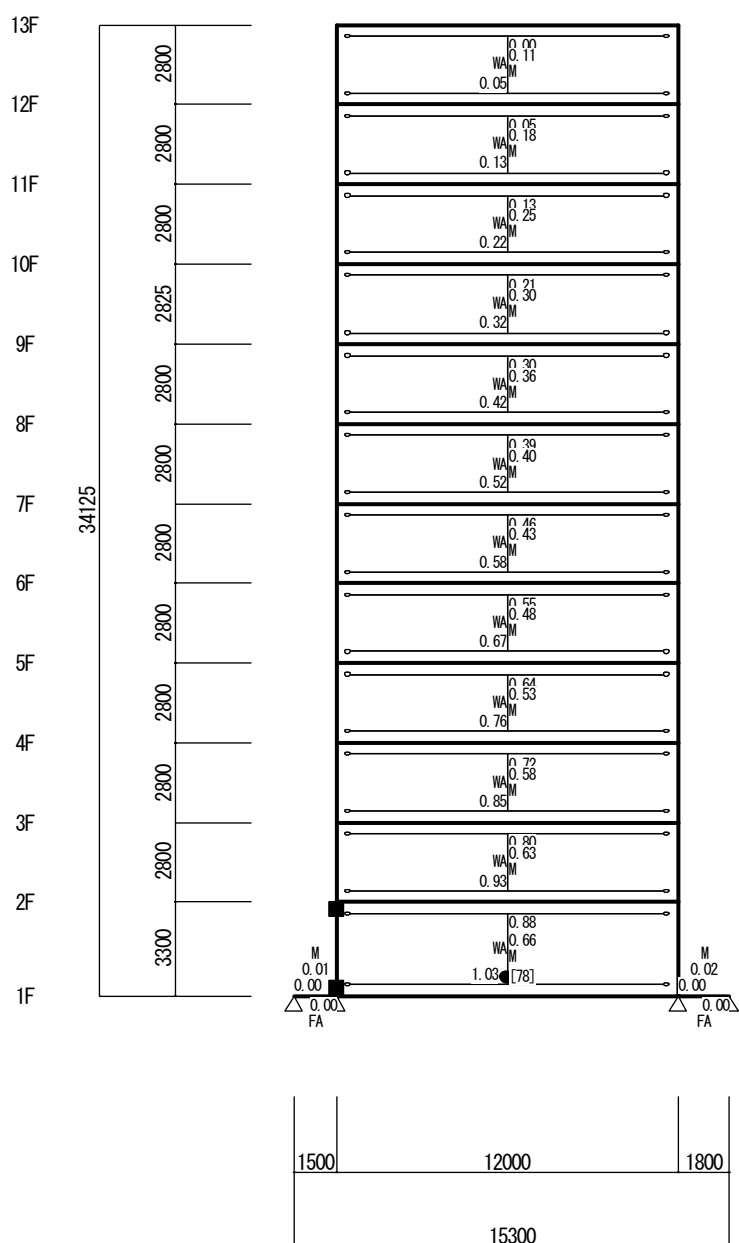


Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

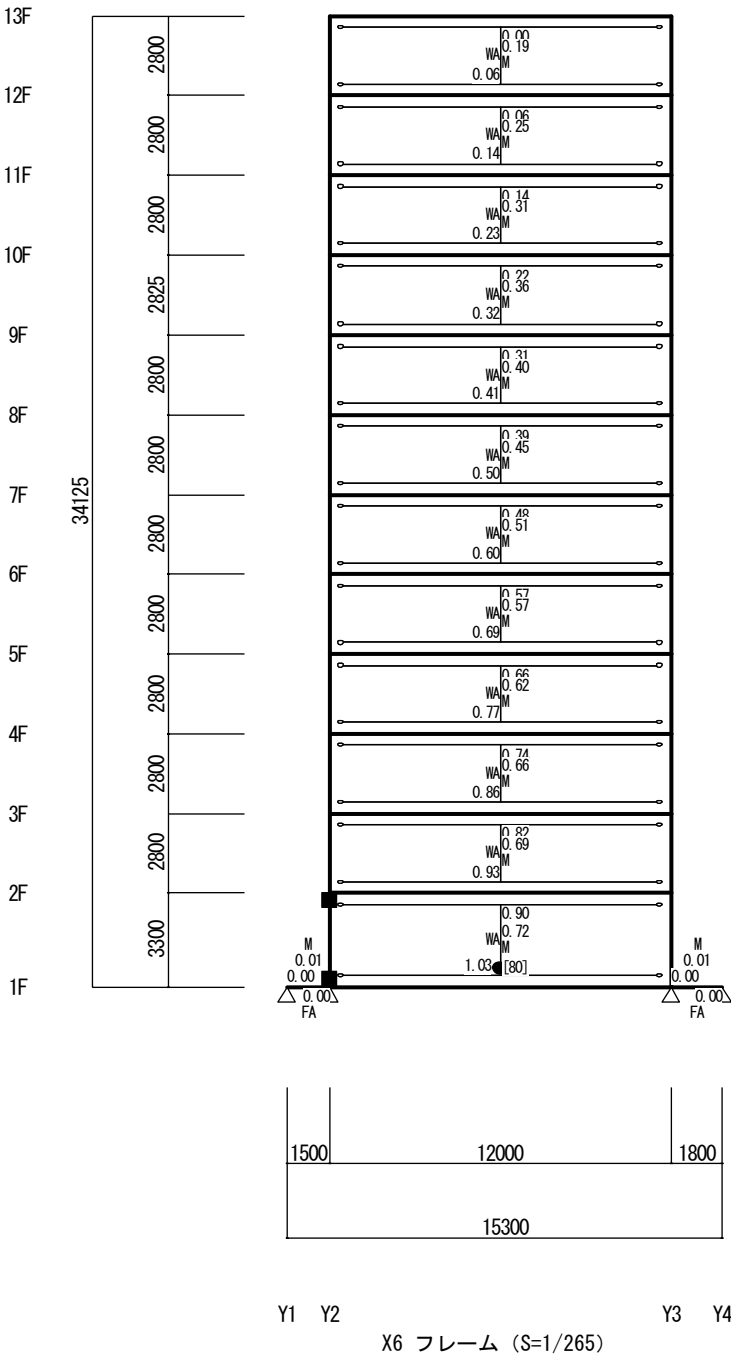


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

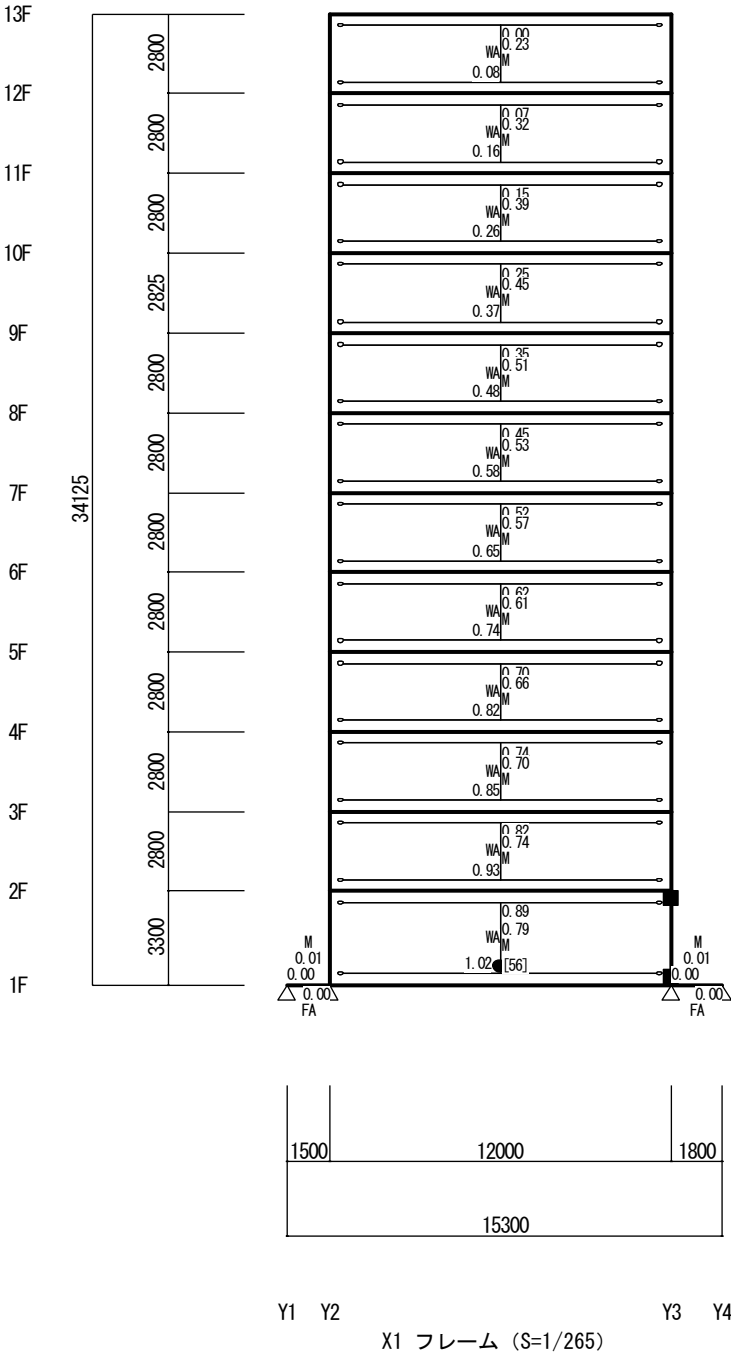

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

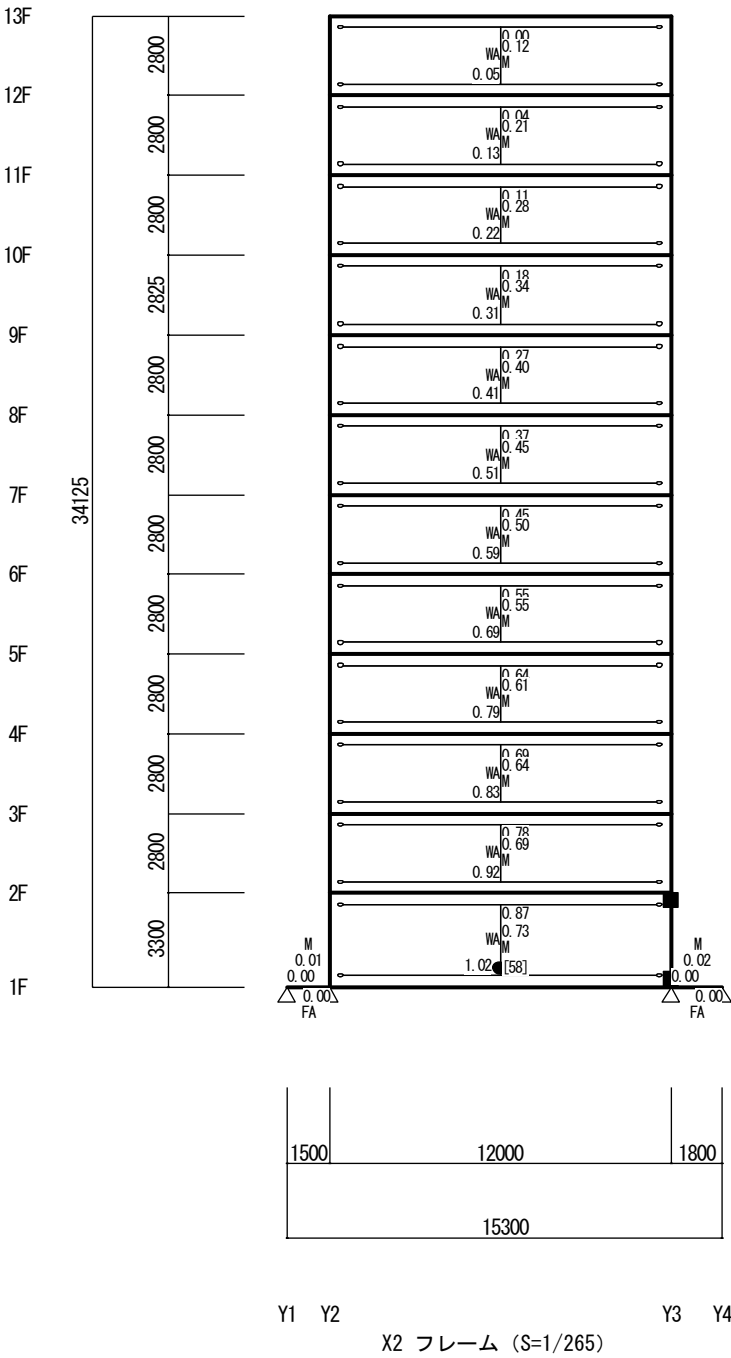


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

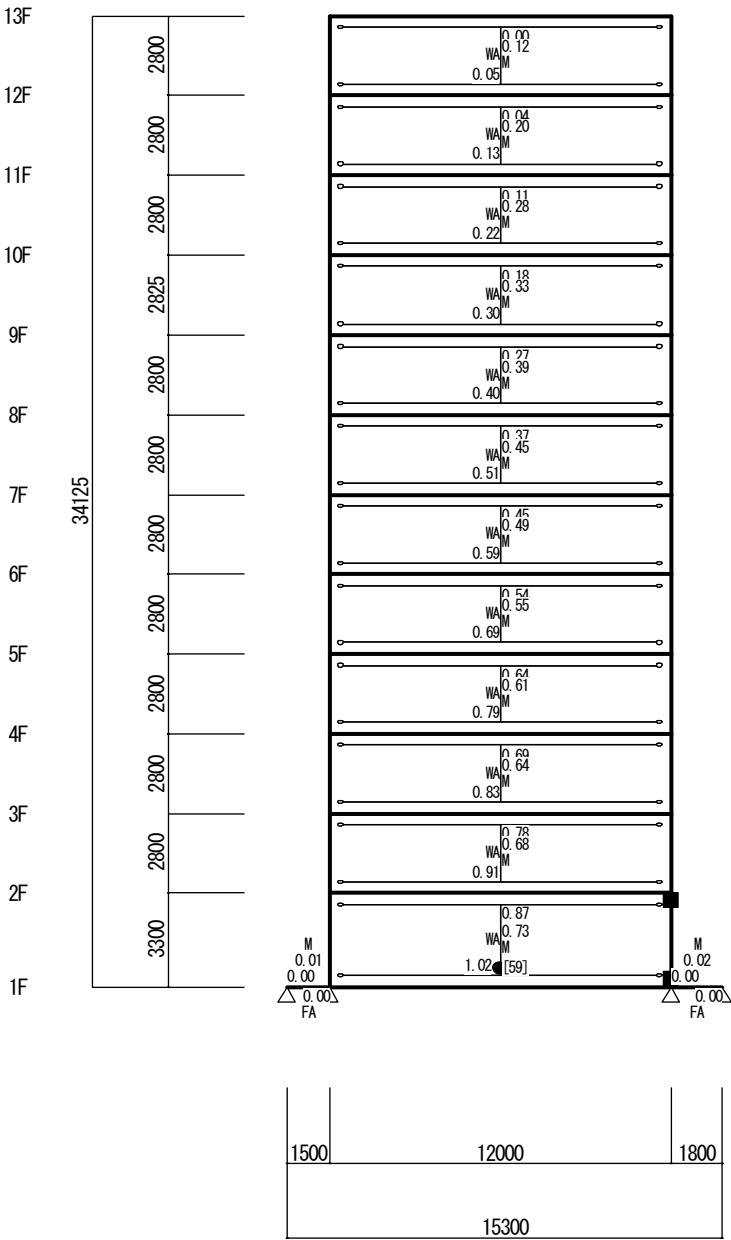


Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/265)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

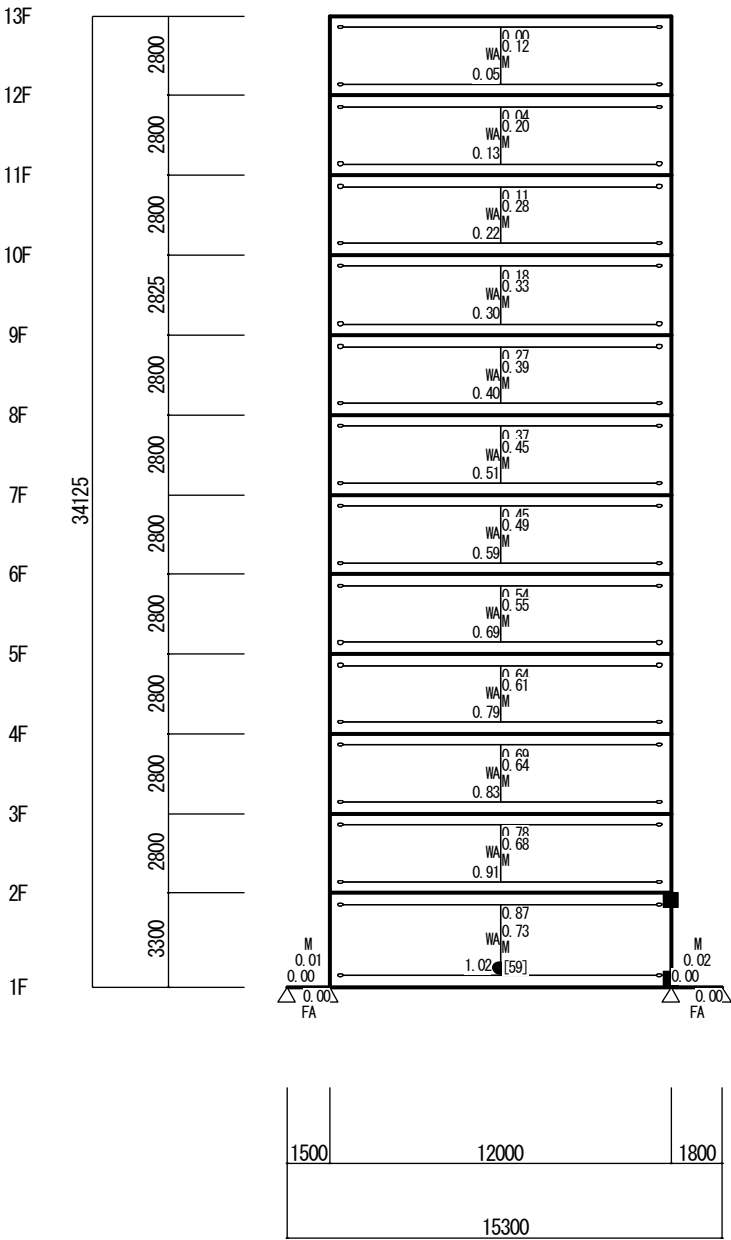

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

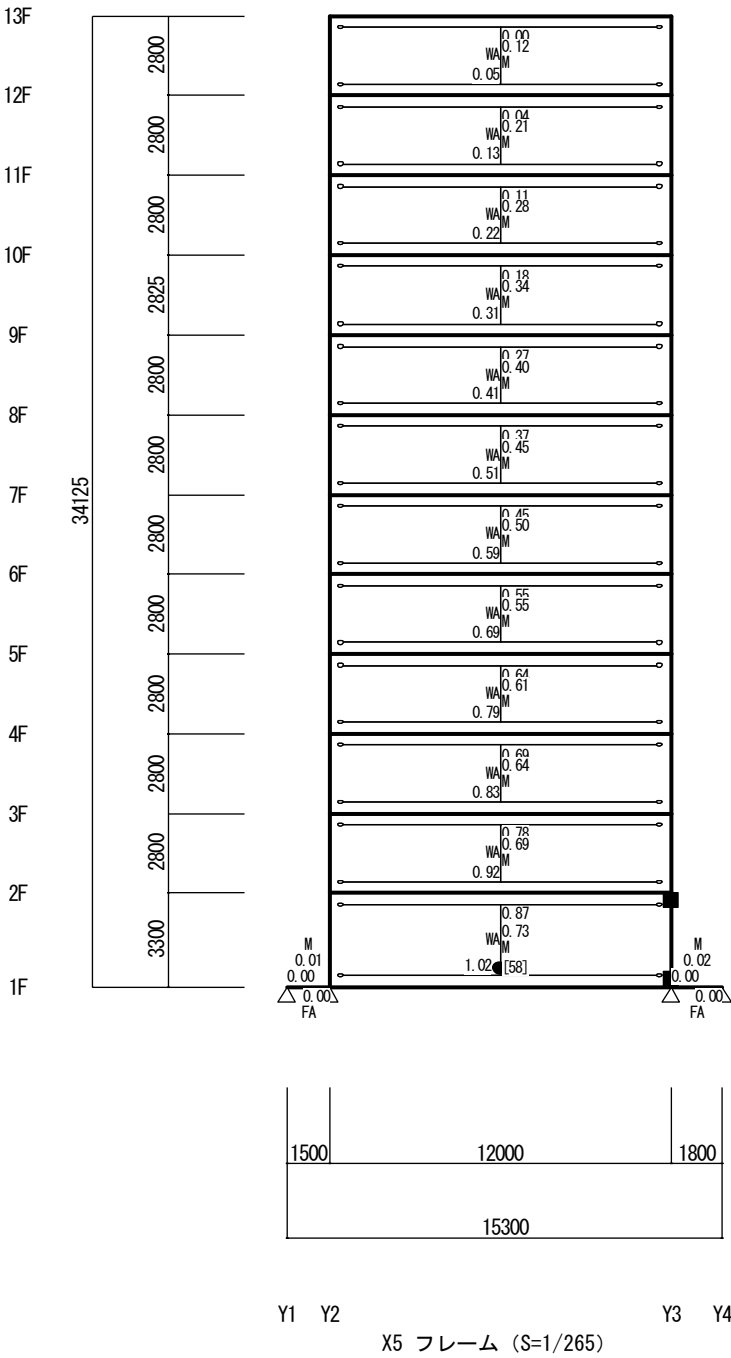



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


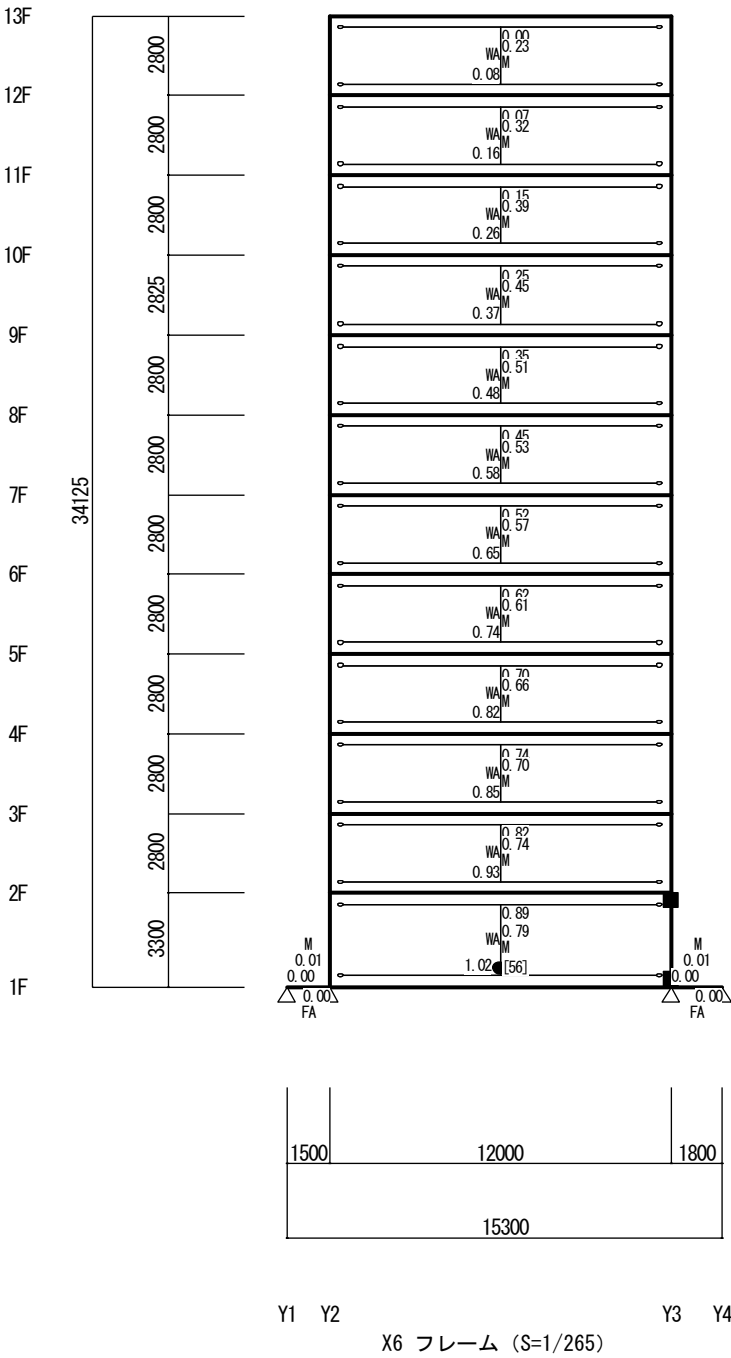


U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

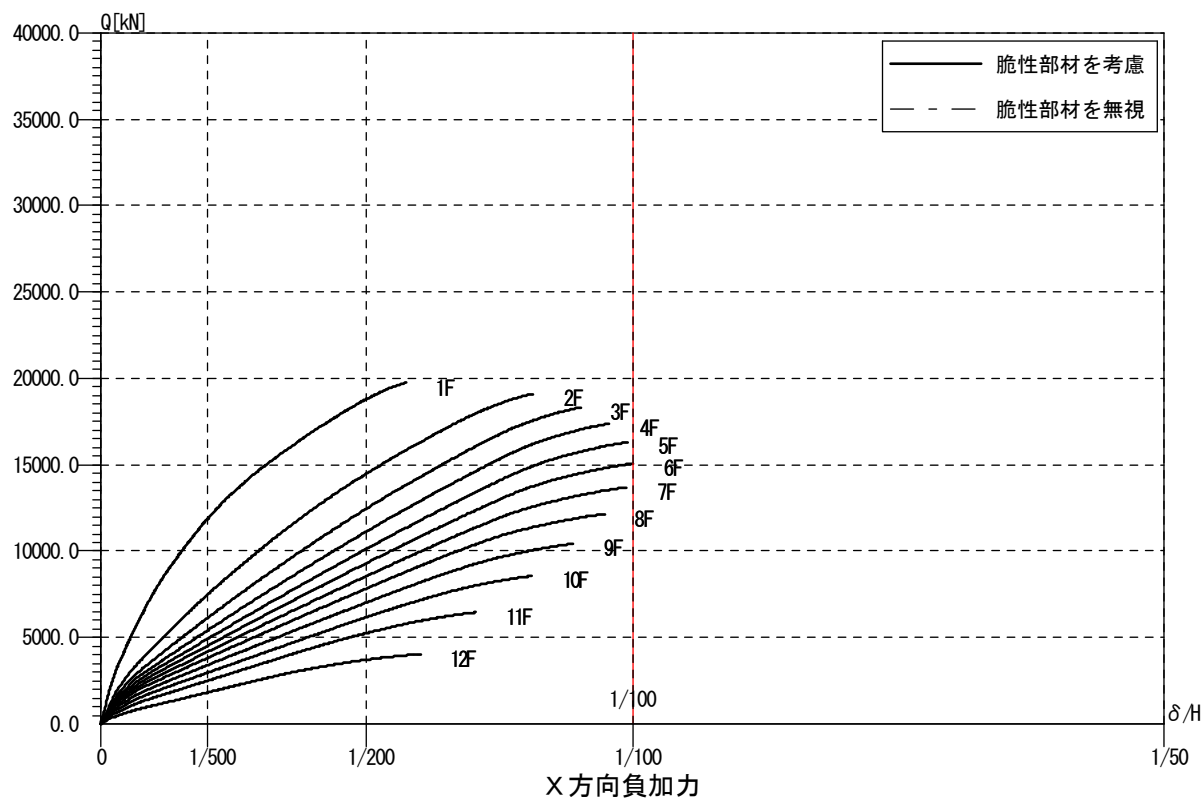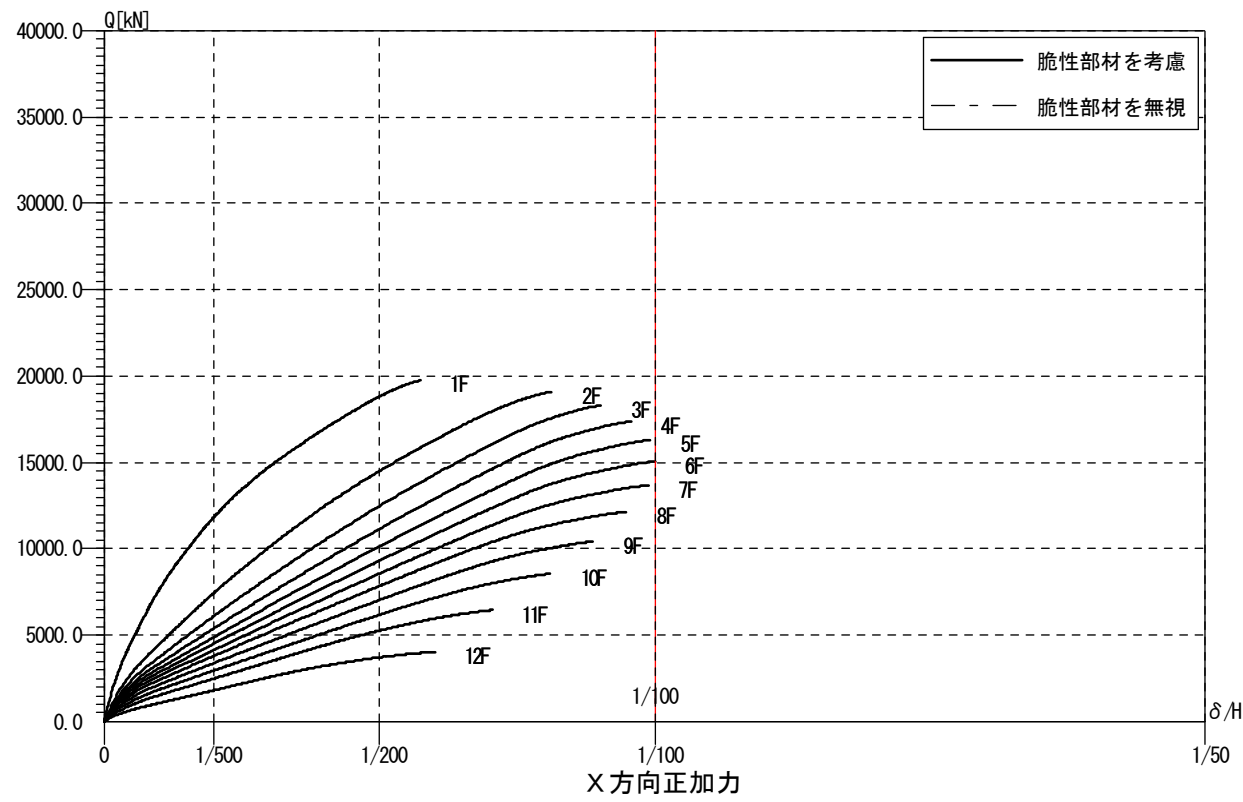

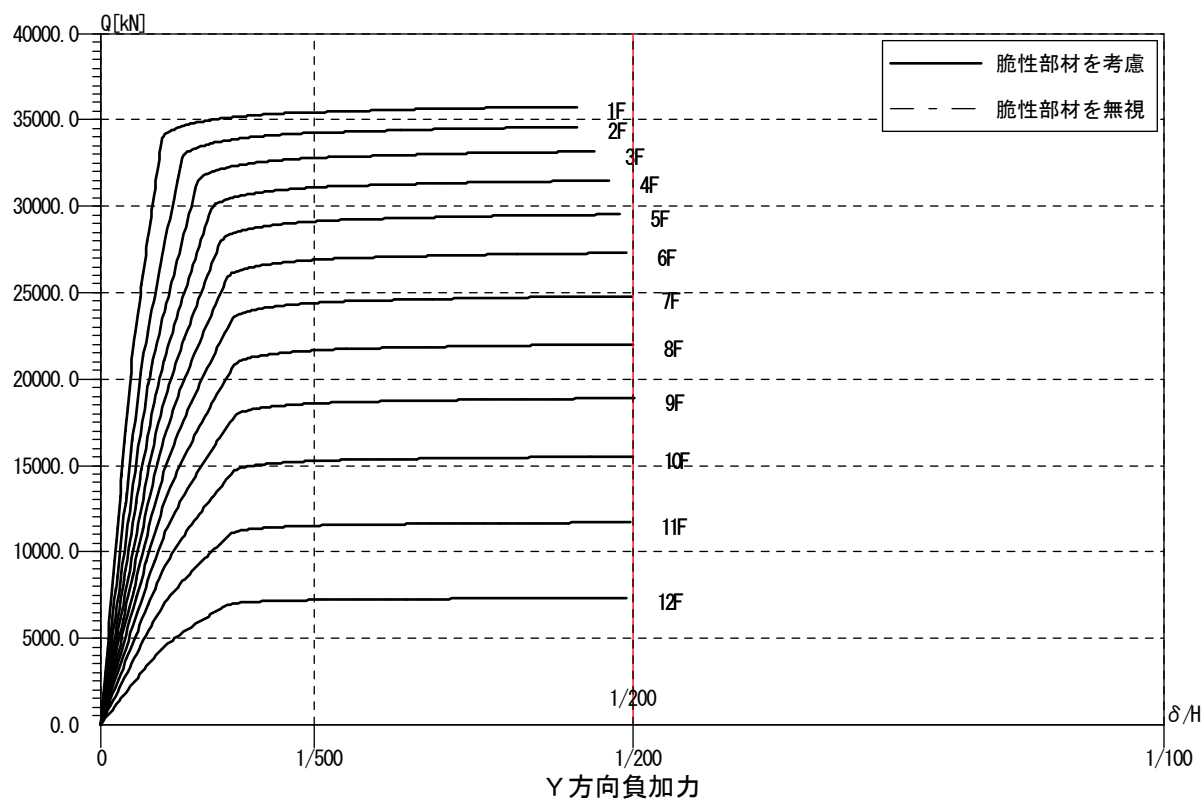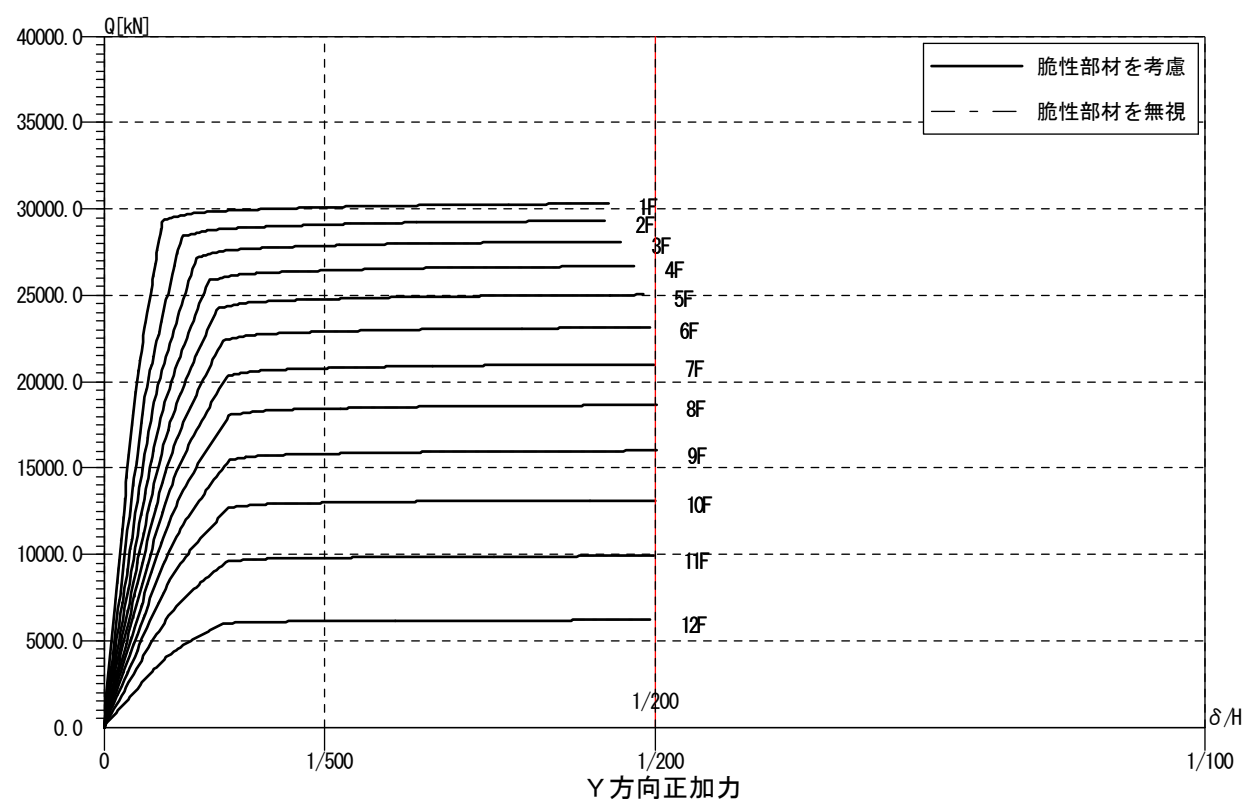

U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

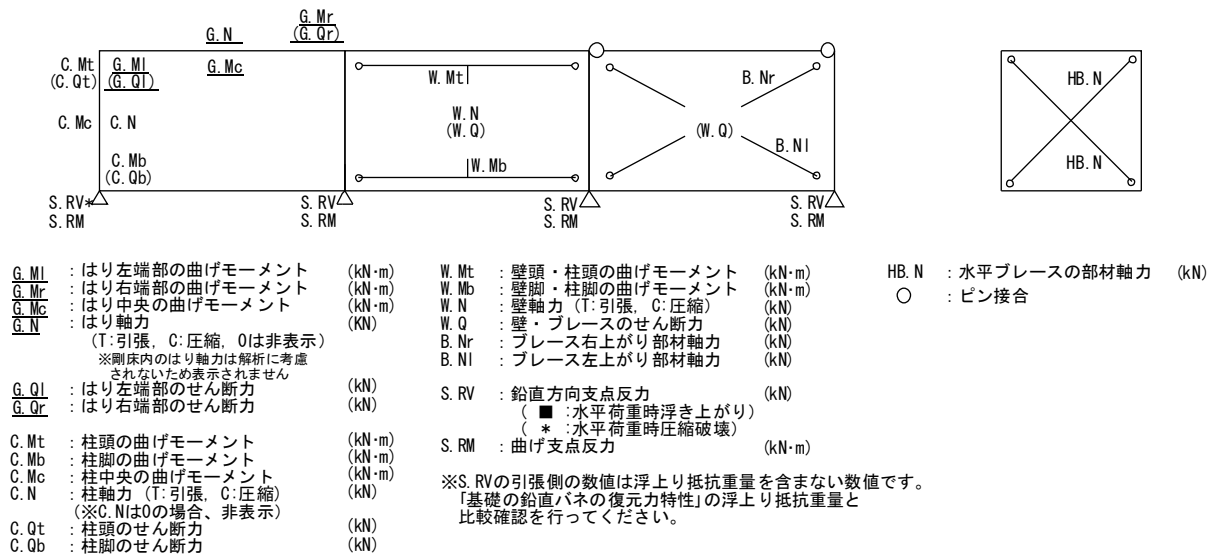

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					561.3 (171.1)			798.8 (239.7)			798.8 (239.7)			798.8 (239.7)			567.7 (172.9)		
13F	34125	2800	636.1 (32.0)	37.4	1440.6 (171.1)	879.2 (530.4)	40.2	1678.1 (703.9)	879.3 (530.4)	40.2	1678.1 (703.9)	879.3 (530.4)	40.2	1441.3 (538.1)	642.5 (217.9)	37.4	567.7 (37.4)		
12F			2800	1177.0 (286.1)	28.7	1342.0 (171.9)	869.6 (557.7)	30.6	1384.8 (587.5)	869.7 (557.7)	30.6	1387.1 (590.0)	869.7 (557.7)	30.6	1373.8 (570.6)	630.8 (172.0)	28.7	1245.7 (322.6)	
11F				2800	1378.9 (460.1)	105.8	1660.2 (744.0)	1088.4 (279.8)	109.0	1703.2 (768.2)	1088.4 (279.8)	109.2	1705.5 (770.0)	1088.4 (279.8)	109.2	1703.5 (765.4)	1049.7 (271.6)	99.2	1445.7 (389.7)
10F					2825	1222.2 (520.8)	114.7	1632.5 (908.0)	1153.3 (302.6)	94.0	1671.2 (935.9)	1153.5 (303.1)	92.7	1671.2 (937.3)	1153.5 (303.1)	91.8	1682.1 (942.1)	1152.1 (300.3)	101.1
9F		2800				1231.9 (579.6)	78.2	1882.8 (1050.3)	1491.1 (414.0)	42.1	1925.6 (1076.3)	1491.3 (414.5)	40.4	1925.3 (1077.3)	1491.6 (415.0)	39.1	1925.4 (1068.0)	1490.6 (412.3)	47.5
8F			2800			1096.0 (695.8)	47.3	1827.5 (1212.1)	1492.9 (417.2)	32.7	1832.4 (1199.2)	1492.9 (417.2)	32.7	1829.3 (1198.0)	1492.8 (417.2)	32.7	1826.3 (116.6)	1493.8 (417.7)	31.7
7F				2800		1165.7 (800.0)	88.3	2052.2 (1389.0)	1777.2 (497.4)	36.2	1956.6 (1322.7)	1777.1 (497.4)	36.2	1956.7 (1322.2)	1777.0 (497.4)	36.2	2112.1 (1430.1)	2030.5 (566.0)	49.5
6F					2800	945.0 (794.5)	80.0	1799.5 (1421.9)	1777.2 (497.4)	36.2	1734.8 (1402.7)	1777.1 (497.4)	36.2	1736.4 (1403.0)	1777.0 (497.4)	36.2	2031.3 (1450.0)	2031.3 (567.2)	46.2
5F		2800				736.8 (756.3)	93.4	1675.7 (1425.7)	2027.9 (553.0)	57.4	1748.4 (1467.0)	2028.0 (553.4)	56.1	1752.1 (1467.7)	2028.4 (554.7)	54.2	1732.7 (1454.6)	2029.0 (567.9)	59.0
4F			2800			631.0 (837.4)	115.1	1488.3 (1513.7)	2022.9 (554.4)	82.6	1521.3 (1527.8)	2023.0 (554.7)	81.4	1526.1 (1526.4)	2023.3 (555.3)	79.8	1547.8 (1543.8)	2024.3 (564.2)	84.4
3F				2800		288.5 (805.0)	153.7	959.0 (1420.4)	2014.4 (539.5)	126.1	1020.1 (1483.4)	2014.5 (539.9)	124.9	1031.4 (1480.3)	2014.5 (540.0)	124.5	1007.3 (1417.6)	2016.5 (540.5)	124.8
2F					3300	218.5 (605.9)	128.4	320.4 (1725.7)	1848.4 (487.6)	141.9	274.1 (1697.1)	1843.0 (486.6)	139.8	273.0 (1674.2)	1851.1 (489.9)	136.6	441.7 (1735.5)	1825.9 (483.4)	133.9
1F		3300				5473.9 (0.0)	376.8	263.6 (0.0)	2403.1 (700.2)	47.5	71.6 (0.0)	2828.4 (777.8)	105.9	37.7 (0.0)	2835.4 (641.4)	390.5	1065.0 (0.0)	2431.1 (1293.9)	1097.7

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y2 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				544.5 (184.0)			623.7 (206.9)			626.8 (207.7)			629.6 (208.5)			614.0 (200.2)				
13F	34125	2800	743.4 (17.5) 767.8	99.4	1369.2 (396.2)	824.6 (206.9)	100.4	1450.6 (441.0)	826.9 (207.7)	100.1	1456.4 (444.9)	829.6 (208.5)	100.0	1417.2 (421.6)	787.6 (200.2)	86.8	614.0 (133.2)	271.8C (133.2)		
12F			2800	1644.2 (382.3) 1109.0	100.9	1859.3 (715.7) 168.6	949.4 (240.5)	107.8	1903.1 (754.4)	953.5 (241.6)	108.0	1904.6 (756.8)	956.4 (242.4)	108.0	1881.0 (728.5)	904.1 (229.8)	99.8	1691.4 (298.4)	498.3C (298.4)	
11F				2800	1766.5 (535.4) 1017.0	109.2	2168.7 (901.7) 480.8	1339.2 (346.6)	126.0	2221.8 (937.2) 906.8	1343.9 (348.0)	126.1	2225.2 (938.8)	1347.9 (349.1)	126.0	2184.7 (882.8)	1247.5 (327.9)	100.0	1903.4 (468.5)	769.2C (468.5)
10F					2850	1515.3 (610.7) 652.7	81.0	2126.8 (1089.8) 587.5	1397.1 (371.0)	98.7	2194.3 (1142.2)	1397.4 (371.5)	97.2	2196.7 (1143.2)	1397.9 (372.2)	95.1	2177.3 (1157.8)	1256.9 (342.3)	58.8	1730.9 (575.6)
9F		2800				1611.3 (750.4) 560.8	88.2	2372.6 (987.8) 785.2	1679.4 (498.8)	66.3	2460.0 (1327.0)	1679.9 (499.5)	68.6	2465.0 (1328.7)	1679.9 (499.7)	69.1	2560.2 (1395.6)	1835.8 (508.9)	54.6	1831.4 (689.0)
8F			2800			1339.6 (784.9) 240.7	52.0	2251.8 (1402.9) 630.1	1687.8 (511.9)	103.9	2328.2 (1443.0)	1688.2 (512.6)	106.0	2333.3 (1444.6)	1688.4 (513.0)	107.0	2392.4 (1469.5)	1837.4 (511.5)	47.2	1645.1 (863.2)
7F				2800		1228.0 (832.0) 63.3	71.4	2363.9 (1580.8) 150.3	2096.9 (585.3)	48.3	2384.8 (1593.7)	2096.8 (585.3)	48.3	2385.4 (1594.1)	2096.7 (585.3)	48.3	2377.2 (1591.5)	2099.2 (586.3)	47.0	1233.4 (831.9)
6F					2800	986.5 (949.9) 343.3	63.5	1995.5 (1746.5) 440.7	2096.9 (585.3)	48.3	2019.6 (1775.2)	2096.8 (585.3)	48.3	2018.9 (1776.2)	2096.7 (585.3)	48.3	2020.4 (1782.3)	2099.4 (586.4)	47.0	909.4 (991.2)
5F		2800				993.9 (1035.1) 455.1	95.7	2265.9 (1964.3) 1904.4	2684.7 (754.3)	47.2	2328.2 (2011.0)	2684.5 (753.5)	47.1	2320.3 (2011.8)	2684.5 (753.5)	47.2	2305.7 (2008.1)	2685.7 (751.8)	54.5	710.8 (1044.4)
4F			2800			756.5 (1082.8) 759.8	123.9	1855.9 (2086.8) 1065.6	2677.3 (742.5)	78.5	1895.4 (2111.5)	2677.7 (743.2)	76.4	1890.7 (2112.5)	2678.3 (744.3)	73.3	1892.9 (2146.1)	2678.1 (740.0)	88.2	288.1 (1038.3)
3F				2800		372.6 (1020.6) 1056.3	173.5	979.6 (2222.1) 2131.3	2664.9 (723.9)	133.6	1045.9 (2326.4)	2665.2 (723.9)	131.3	1043.5 (2340.8)	2665.5 (724.5)	129.7	956.1 (2199.5)	2666.2 (721.7)	140.4	233.6 (1472.2)
2F					3300	116.2 (795.9) 1197.0	180.8	342.8 (2085.3) 3783.6	2659.6 (712.8)	164.9	475.0 (2082.9)	2660.3 (713.3)	163.7	514.8 (2089.7)	2663.1 (717.7)	151.3	179.4 (2288.3)	2662.4 (711.5)	172.3	2038.0 (1613.2)
1F		3300				2510.1 (795.9)		3837.8 (906.8)	7224.3 (2085.3)		3406.6 (970.4)	7348.6 (2082.9)		3630.1 (1081.7)	7410.9 (2089.7)		2773.5 (936.3)	7730.6 (2288.3)		7361.4 (1759.8)
			3300			7120.3 0.0	663.8	651.4 0.0	3386.5 (970.4)	10.1	289.5 0.0	3942.0 (1081.7)	155.9	228.2 0.0	3780.8 (936.3)	503.6	313.9 0.0	4957.1 (1759.8)	1202.2	8127.0 0.0


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

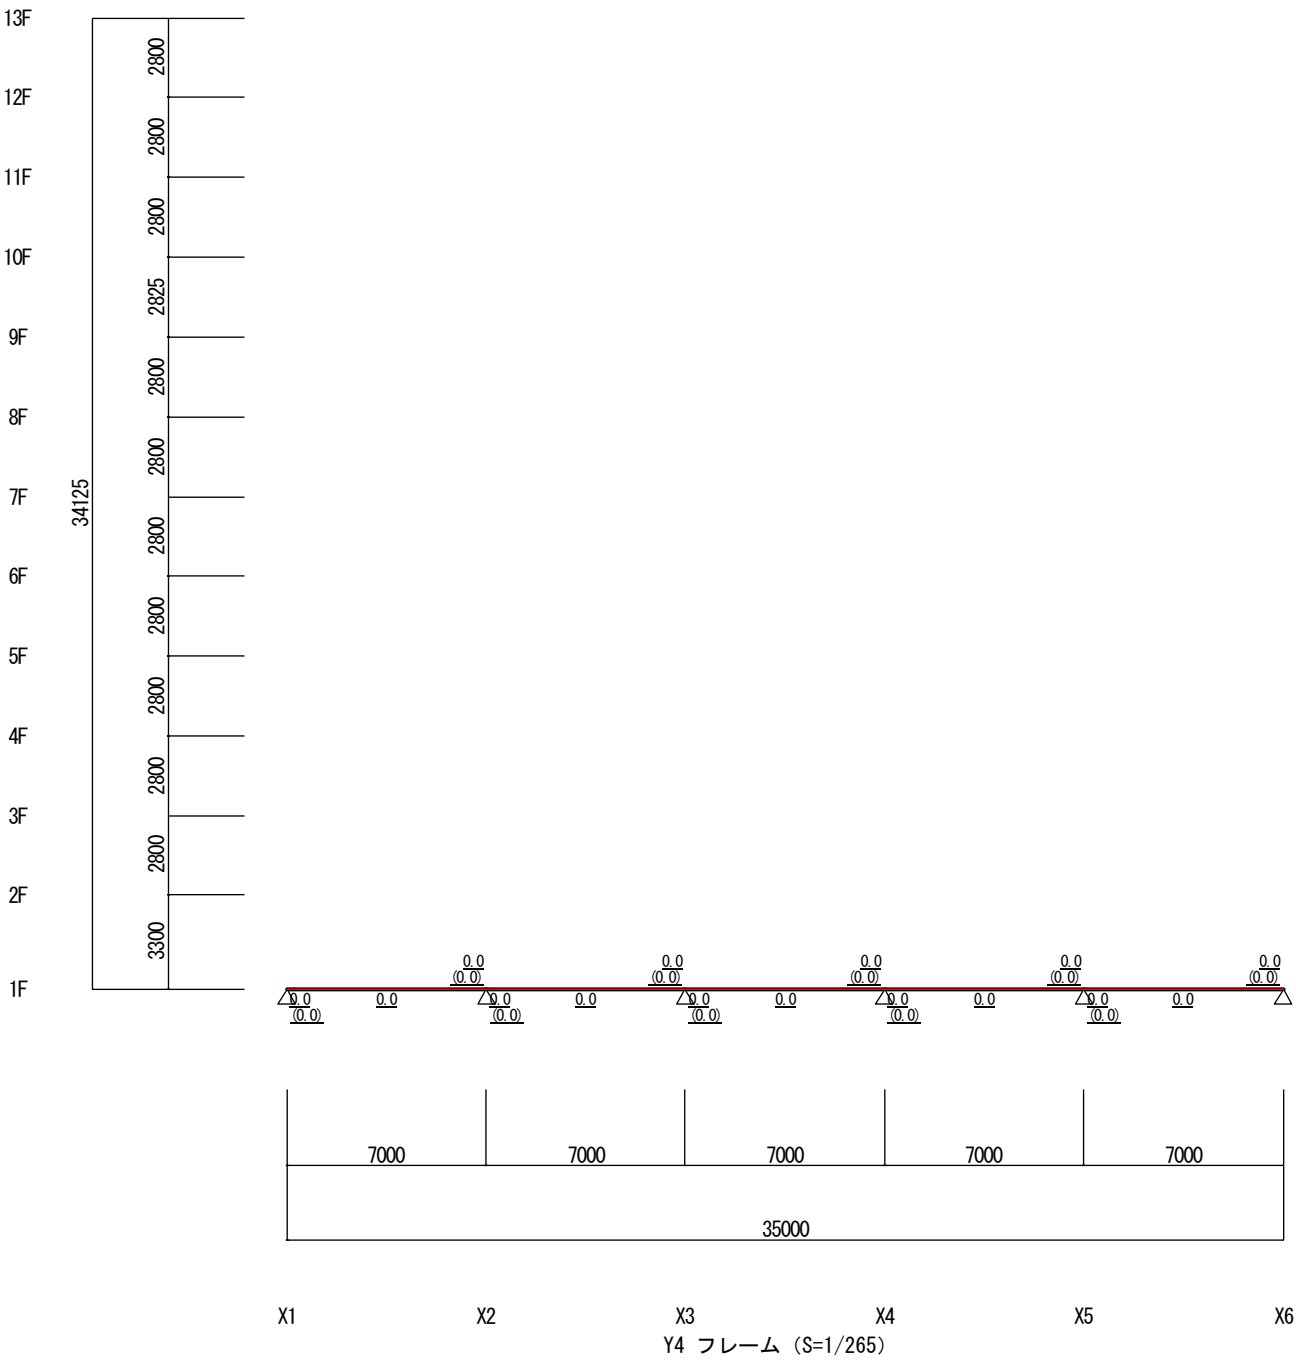

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

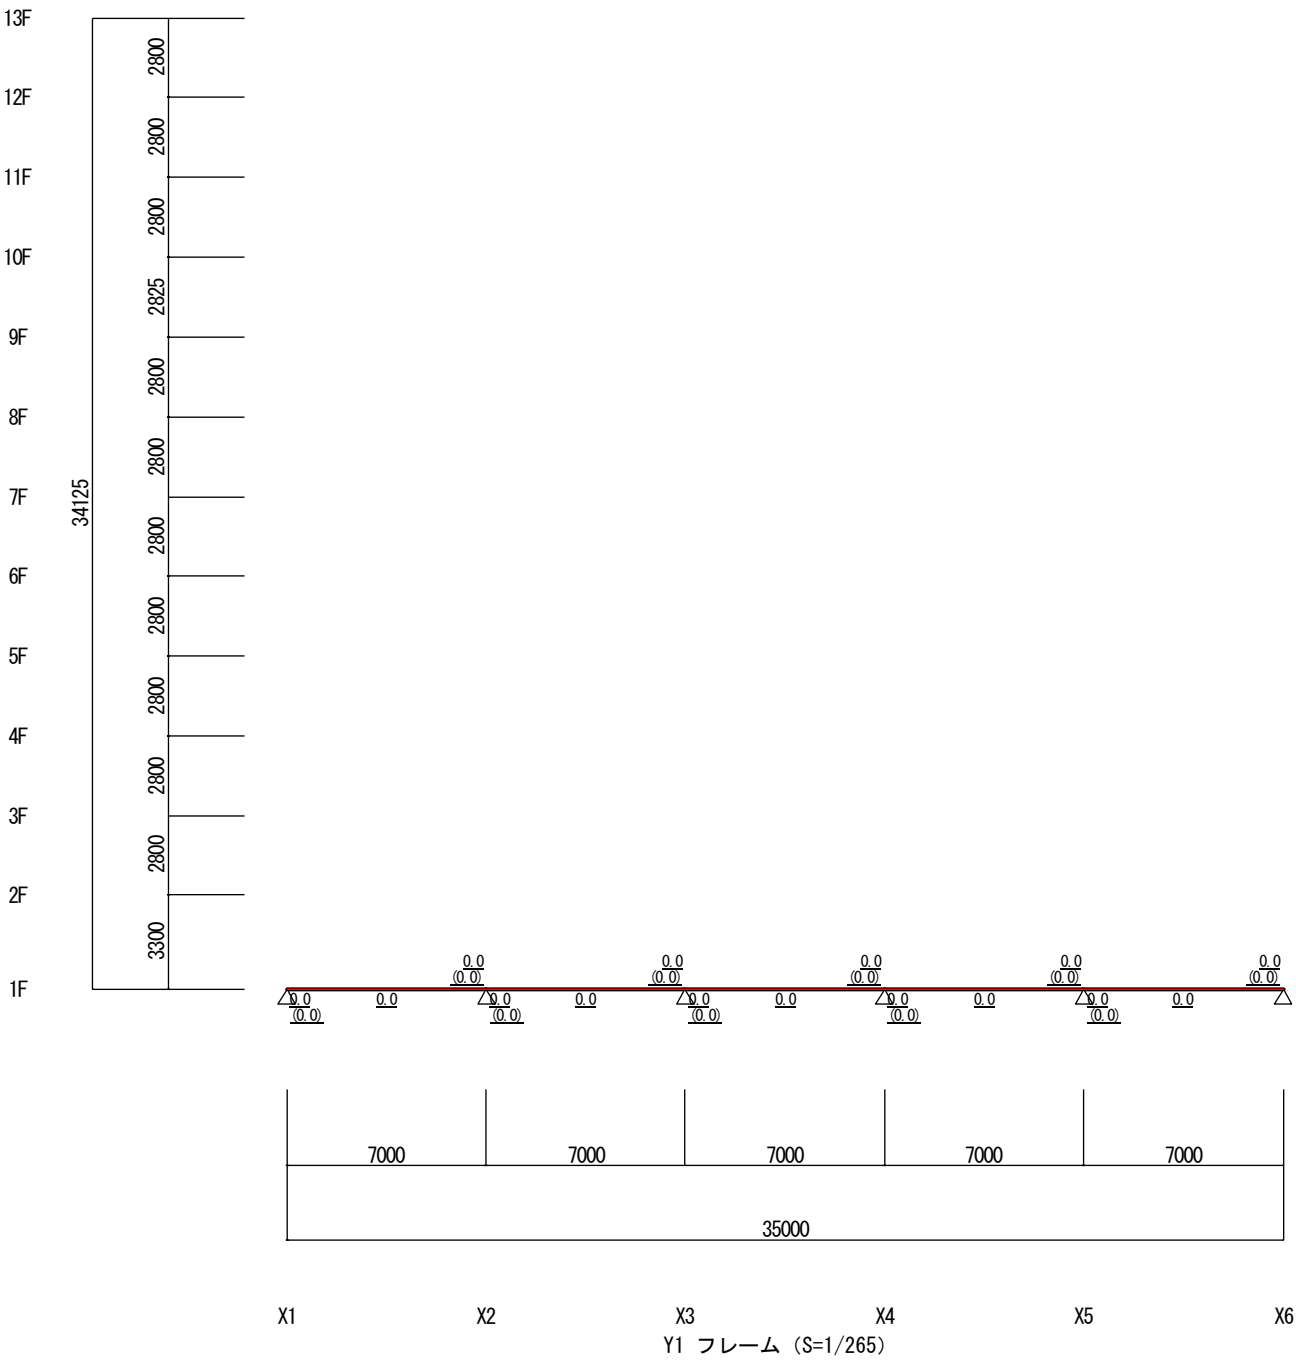

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					642.5 (172.9)				879.3 (239.7)					879.3 (239.7)				879.2 (239.7)					636.1 (171.1)	
13F	34125	2800	567.7 (37.4) 620.1	567.7 (172.9) 666.4 672.4 (37.4)	37.4	1441.3 (538.1) 251.4 630.8 65.5 (172.0)	798.8 (239.7) 251.4 869.7 (703.2)	40.2	1678.1 (703.2) 883.5 291.0 (239.7)	798.8 (239.7) 251.4 869.7 (703.2)	40.2	1678.1 (703.2) 883.5 291.0 (239.7)	798.8 (239.7) 251.4 869.7 (703.2)	40.2	1440.6 (550.4) 630.5 100.6 (550.4)	561.3 (171.1) 630.5 100.6 (550.4)	37.4	636.1 (171.1) 591.3 67.0 (171.9)				64.0T 546.6 (32.0)		
12F			2800	1245.7 (232.6) 920.1	573.3 (172.0) 453.1 594.4 (232.6)	28.7	1373.8 (570.6) 575.0 1049.7 (271.6)	808.5 (239.7) 261.2 223.7 (570.6)	30.6	1387.1 (590.0) 561.1 1095.9 (281.9)	808.4 (239.7) 561.1 1095.9 (590.0)	30.6	1384.8 (587.5) 561.1 1093.0 (281.1)	808.3 (239.7) 561.1 1093.0 (587.5)	30.6	1342.0 (557.7) 573.0 219.7 (557.7)	573.0 (171.9) 42.9 1003.0 (557.7)	28.7	1177.0 (286.1) 776.4 1003.0 (256.4)			194.4T 375.9 (286.1)		
11F				2800	1445.7 (389.7) 900.1	851.3 (271.6) 654.8 354.5 (389.7)	99.2	1703.5 (765.4) 1152.1 439.5 (300.3)	877.5 (281.9) 627.3 439.5 (765.4)	109.2	1705.5 (770.0) 627.3 450.7 (303.4)	874.6 (281.1) 627.3 450.7 (770.0)	109.2	1703.2 (768.2) 627.3 450.7 (303.1)	870.4 (279.8) 627.3 450.7 (768.2)	109.0	1660.2 (744.0) 618.6 423.0 (302.6)	791.5 (256.4) 423.0 1131.6 (744.0)	105.8	1378.9 (460.1) 734.7 1131.6 (290.6)			440.0T 900.6 (460.1)	
10F					2825	1304.4 (467.4) 644.2	949.8 (300.3) 644.2	101.1	1682.1 (942.1) 351.7 1490.6 (412.3)	970.0 (303.4) 186.8 978.7 (942.1)	91.8	1671.2 (937.3) 347.2 1491.6 (415.0)	968.1 (303.1) 105.3 976.8 (937.3)	92.7	1671.2 (935.8) 349.3 1491.3 (414.5)	965.3 (302.6) 118.7 972.6 (935.8)	94.0	1632.5 (908.0) 349.9 1491.1 (414.0)	902.3 (290.6) 349.9 932.7 (908.0)	114.7	1222.2 (520.8) 486.6 1480.9 (908.0)			730.2T 249.0 (520.8)
9F		2800				1379.7 (547.1) 613.7	1395.7 (412.3) 952.4 784.7 (547.1)	47.5	1925.4 (1068.0) 430.0 1493.8 (417.7)	1413.5 (415.0) 70.0 1065.0 (1068.0)	39.1	1925.3 (1077.3) 417.1 1492.8 (417.2)	1410.5 (414.5) 95.6 1091.1 (1077.3)	40.4	1925.6 (1076.3) 418.8 1492.9 (417.2)	1406.9 (414.0) 122.1 1088.0 (1076.3)	42.1	1882.8 (1050.3) 417.5 1492.9 (417.2)	1324.5 (400.8) 8.8 1057.9 (1050.3)	78.2	1231.9 (579.6) 420.4 1487.0 (411.4)			1076.1T 391.0 (579.6)
8F			2800			1278.1 (733.7) 250.9	1430.3 (417.7) 827.7 776.2 (733.7)	31.7	1856.3 (1242.6) 116.6 2030.5 (566.0)	1427.5 (417.2) 76.2 1623.1 (1242.6)	32.7	1829.3 (1198.0) 152.1 1777.0 (497.4)	1427.5 (417.2) 80.8 1525.1 (1198.0)	32.7	1832.4 (1199.2) 153.6 1777.0 (497.4)	1427.6 (417.2) 100.7 1525.3 (1199.2)	32.7	1827.5 (1212.1) 130.6 1777.2 (497.4)	1392.5 (411.4) 11.2 1586.3 (1212.1)	47.3	1096.0 (695.8) 122.0 2017.8 (551.3)			1416.1T 852.1 (895.8)
7F				2800		1155.3 (789.9) 49.4	1931.5 (566.0) 1125.2 1056.5 (789.9)	49.5	2112.1 (1430.1) 110.0 2091.3 (567.2)	1704.7 (497.4) 33.7 1892.2 (1430.1)	36.2	1956.7 (1322.2) 105.7 1777.1 (497.4)	1704.8 (497.4) 33.4 1745.4 (1322.2)	36.2	1956.6 (1322.7) 104.8 1777.1 (497.4)	1704.8 (497.4) 84.3 1747.0 (1322.7)	36.2	2052.2 (1389.0) 107.6 1777.2 (497.4)	1841.3 (551.3) 376.0 1836.9 (1389.0)	88.3	1165.7 (800.0) 45.7 2019.3 (554.1)			1903.0T 1074.3 (800.0)
6F					2800	882.5 (817.1) 261.5	1939.0 (567.2) 1371.8 1406.4 (817.1)	46.2	1843.8 (1450.0) 287.8 2216.3 (562.9)	1704.7 (497.4) 297.8 2216.3 (1450.0)	36.2	1736.4 (1403.0) 297.8 2028.9 (564.0)	1704.8 (497.4) 297.8 2192.7 (1403.0)	36.2	1734.8 (1402.7) 297.8 2028.9 (563.4)	1704.8 (497.4) 297.8 2192.7 (1402.7)	36.2	1799.5 (1421.9) 192.9 2027.9 (563.0)	1859.3 (554.1) 167.7 2316.7 (1421.9)	80.0	945.0 (794.5) 167.7 2016.4 (549.4)			2275.4T 1479.6 (794.5)
5F		2800				505.6 (743.2) 335.0	1911.0 (562.9) 1348.1 1575.5 (743.2)	59.0	1732.7 (1454.6) 224.3 2340.5 (554.2)	1920.0 (564.0) 224.3 2340.5 (1454.6)	54.2	1752.1 (1467.7) 224.3 2357.4 (555.3)	1915.8 (563.4) 224.3 2357.4 (1467.7)	56.1	1748.4 (1467.0) 224.3 2359.3 (554.7)	1913.1 (563.0) 224.3 2359.3 (554.4)	57.4	1675.7 (1425.7) 202.8 2316.7 (1425.7)	1829.5 (549.4) 202.8 2316.7 (1425.7)	93.4	736.8 (563.3) 2011.9 (541.9)			2829.5T 1380.9 (736.3)
4F			2800			279.9 (792.6) 829.8	1855.4 (554.2) 1917.8 1839.4 (792.6)	84.4	1547.8 (1543.8) 610.3 2018.5 (540.5)	1863.8 (555.3) 610.3 2774.8 (1543.8)	79.8	1526.1 (1526.4) 610.3 2014.5 (540.0)	1860.2 (554.7) 610.3 2747.7 (1526.4)	81.4	1521.3 (1527.8) 610.3 2014.5 (539.9)	1857.6 (554.4) 610.3 2756.5 (1527.8)	82.6	1488.3 (1513.7) 610.3 2014.5 (539.5)	1781.6 (541.9) 610.3 2750.1 (1513.7)	115.1	631.0 (837.4) 2002.9 (528.1)			3268.8T 1713.6 (837.4)
3F				2800		172.5 (905.9) 1440.8	1766.9 (540.5) 2224.4 2709.1 (905.9)	124.8	1007.3 (1417.6) 977.4 1825.9 (483.4)	1765.5 (540.0) 977.4 2962.1 (1417.6)	124.5	1031.4 (1490.3) 165.0 1851.1 (489.9)	1764.7 (539.9) 40.7 3141.5 (1490.3)	124.9	1020.1 (1483.4) 165.0 1843.0 (486.6)	1762.1 (539.5) 40.7 3133.5 (1483.4)	126.1	959.0 (1420.4) 200.6 3018.2 (1420.4)	1694.7 (528.1) 238.0 3018.2 (1420.4)	153.7	288.5 (85.0) 838.5 1747.0 (462.5)			3572.5T 1965.5 (805.0)
2F					3300	1151.0 (1356.2) 3388.7	1558.1 (483.4) 4187.2 5626.4 (1356.2)	133.9	441.7 (1735.5) 2421.9 3431.1 (1293.9)	1577.9 (489.9) 916.3 5285.5 (1735.5)	136.6	273.0 (1674.2) 2489.5 2635.4 (641.4)	1563.4 (486.6) 969.8 5251.9 (1674.2)	139.8	274.1 (1697.1) 2526.2 2828.4 (777.8)	1564.5 (487.6) 1168.3 5326.5 (1697.1)	141.9	320.4 (1725.7) 2527.1 2403.1 (700.2)	1490.2 (462.5) 1340.2 5374.5 (1725.7)	128.4	218.5 (605.9) 1218.1 2217.8 (741.3)			3781.4T 2217.8 (605.9)
1F						6165.9 0.0	5626.4 (1293.9)	1097.7	1064.9 0.0	1854.4 (641.4)	390.5	37.7 0.0	2616.6 (777.8)	105.9	71.7 0.0	2498.1 (700.2)	47.5	263.6 0.0	2971.5 (741.3)	376.8	5473.9 0.0			

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			787.6 (200.2)	829.6 (208.5)	826.9 (207.7)	824.6 (206.9)	743.4 (184.0)	
13F	2800	614.0 (133.2)	614.0 (200.2)	629.6 (208.5)	626.8 (207.7)	623.7 (206.9)	644.5 (184.0)	743.4 (17.5)
12F	2800	1691.4 (298.4)	1691.4 (298.4)	1881.0 (242.4)	1859.3 (241.6)	1838.8 (240.5)	1859.3 (240.5)	1644.2 (382.3)
11F	2800	1903.4 (468.5)	1903.4 (468.5)	2184.7 (882.8)	2225.2 (938.8)	2221.8 (937.2)	2168.7 (901.7)	1766.5 (535.4)
10F	2855	1730.9 (575.6)	1730.9 (575.6)	2177.3 (1157.8)	2196.7 (1143.2)	2194.3 (1142.2)	2126.8 (1089.8)	1515.3 (610.7)
9F	2800	1831.4 (689.1)	1831.4 (689.1)	2560.2 (1395.6)	2465.0 (1328.7)	2460.0 (1327.0)	2372.6 (1262.1)	1611.3 (750.4)
8F	2800	1645.0 (863.2)	1645.0 (863.2)	2392.4 (1469.5)	2333.3 (1444.6)	2328.2 (1443.0)	2251.8 (1402.9)	1339.6 (784.9)
7F	2800	1233.9 (831.9)	1233.9 (831.9)	2377.2 (1591.5)	2385.4 (1594.1)	2384.8 (1593.7)	2363.9 (1580.8)	1228.1 (832.0)
6F	2800	909.4 (991.2)	909.4 (991.2)	2020.4 (1782.3)	2018.9 (1776.2)	2019.6 (1775.2)	1995.5 (1746.5)	986.5 (949.9)
5F	2800	710.8 (1044.4)	710.8 (1044.4)	2305.7 (2008.1)	2320.3 (2011.8)	2328.2 (2011.0)	2265.9 (1964.3)	993.9 (1035.1)
4F	2800	288.0 (1038.3)	288.0 (1038.3)	1892.9 (2146.1)	1890.7 (2112.5)	1895.4 (2111.5)	1855.9 (2086.8)	756.5 (1082.8)
3F	2800	233.6 (1472.2)	233.6 (1472.2)	140.4 (2199.5)	129.7 (2199.5)	131.3 (2340.8)	133.6 (2325.4)	372.6 (1020.6)
2F	3300	2038.0 (1613.2)	2038.0 (1613.2)	2360.6 (2288.3)	2332.9 (2089.7)	2329.9 (2082.9)	2239.8 (2085.3)	116.2 (795.9)
1F	3300	7361.4 (1613.2)	7361.4 (1613.2)	7730.6 (2288.3)	7411.0 (2089.7)	7348.6 (2082.9)	7224.3 (2085.3)	2510.1 (906.8)


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

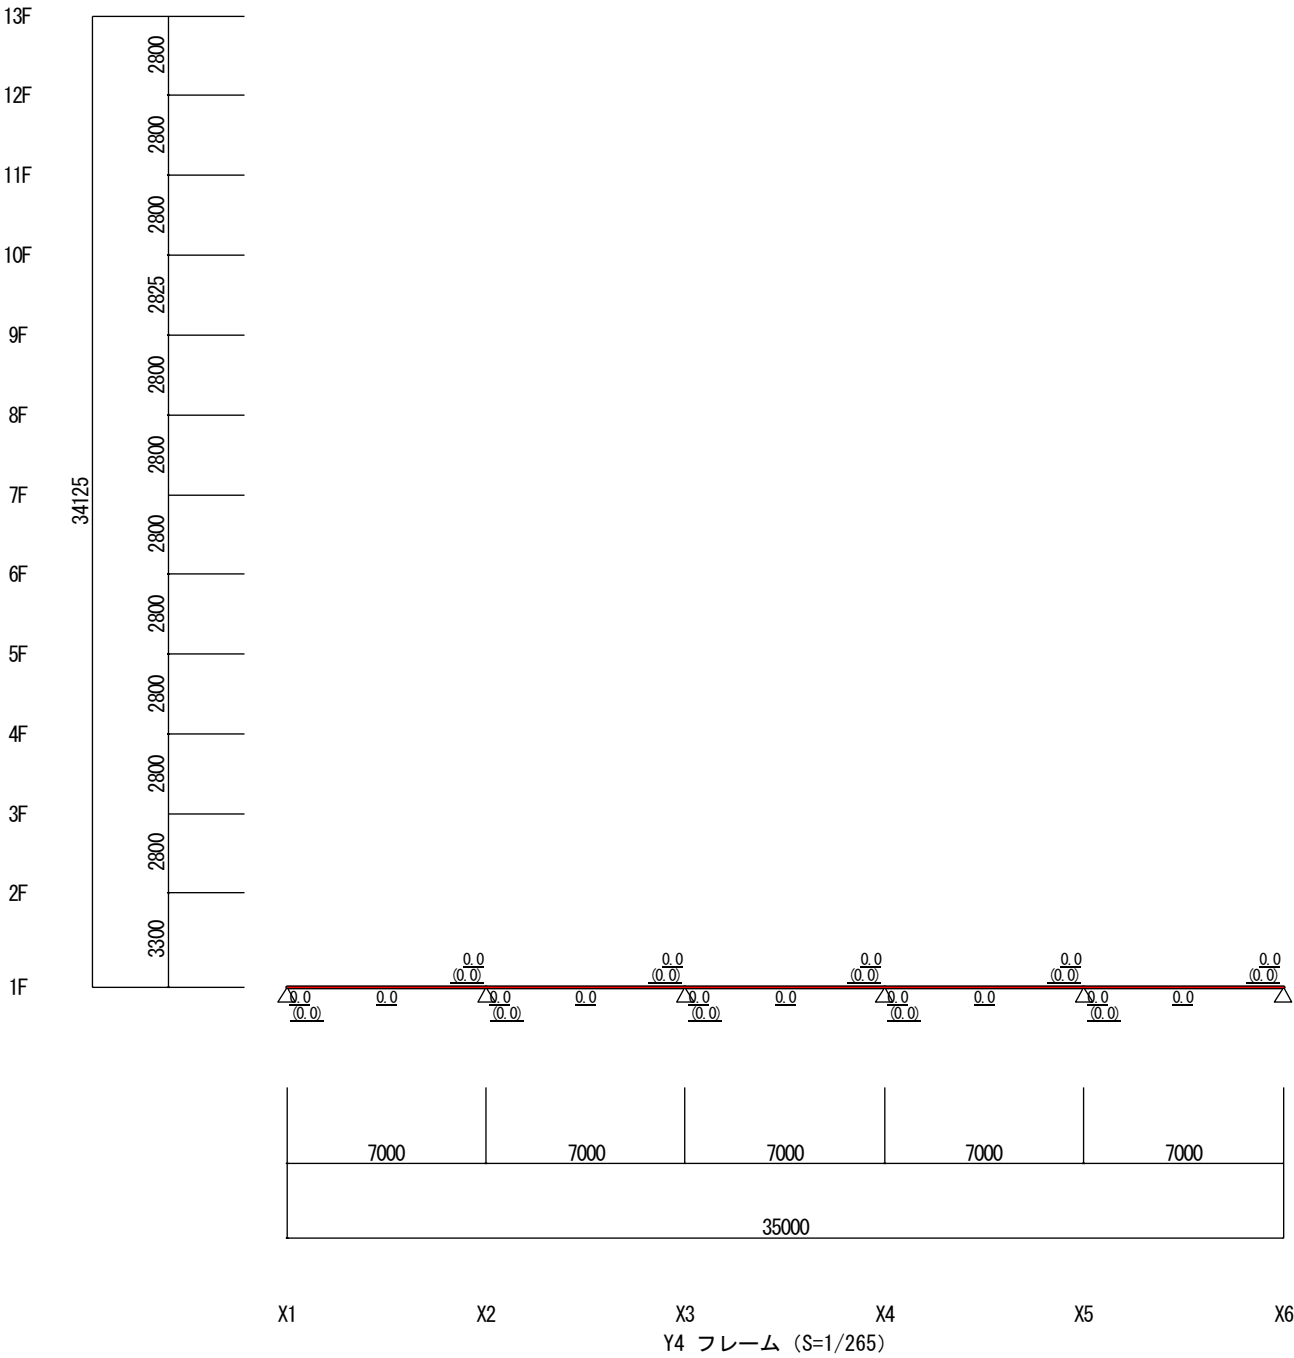


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

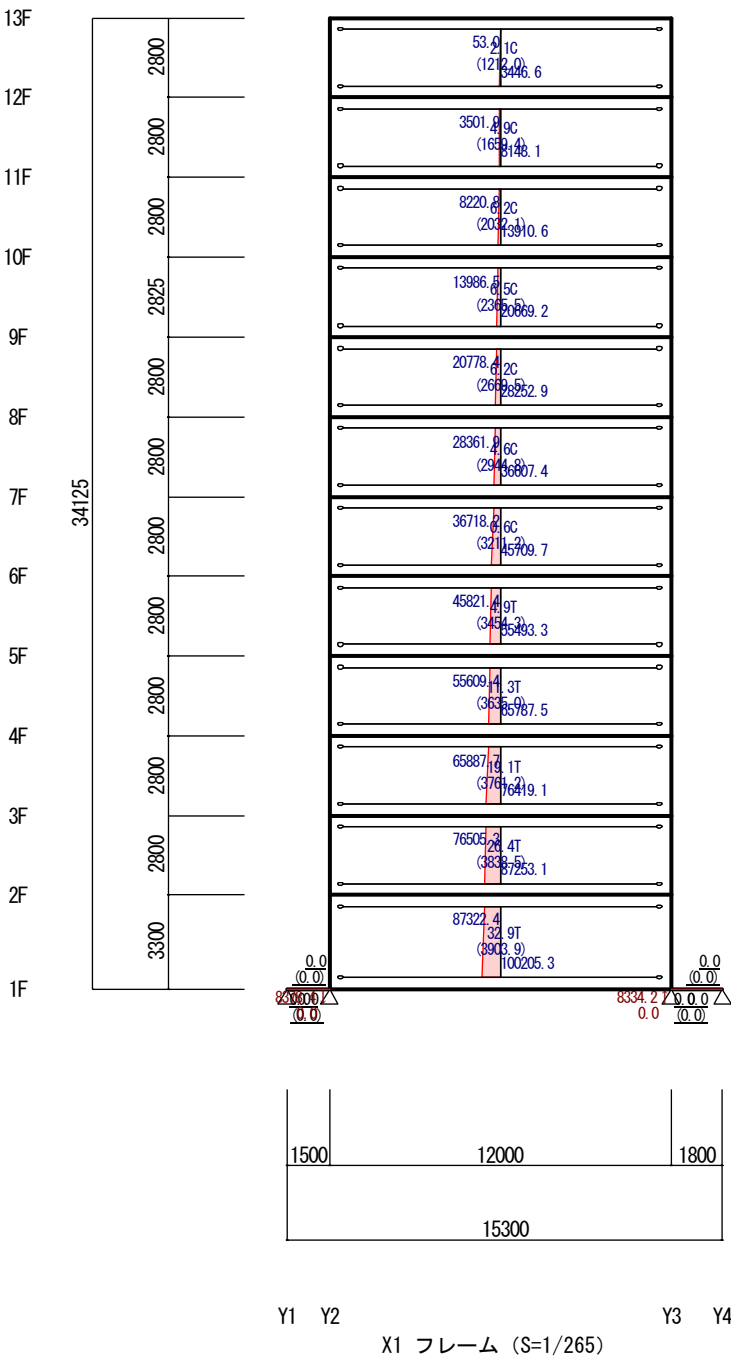


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

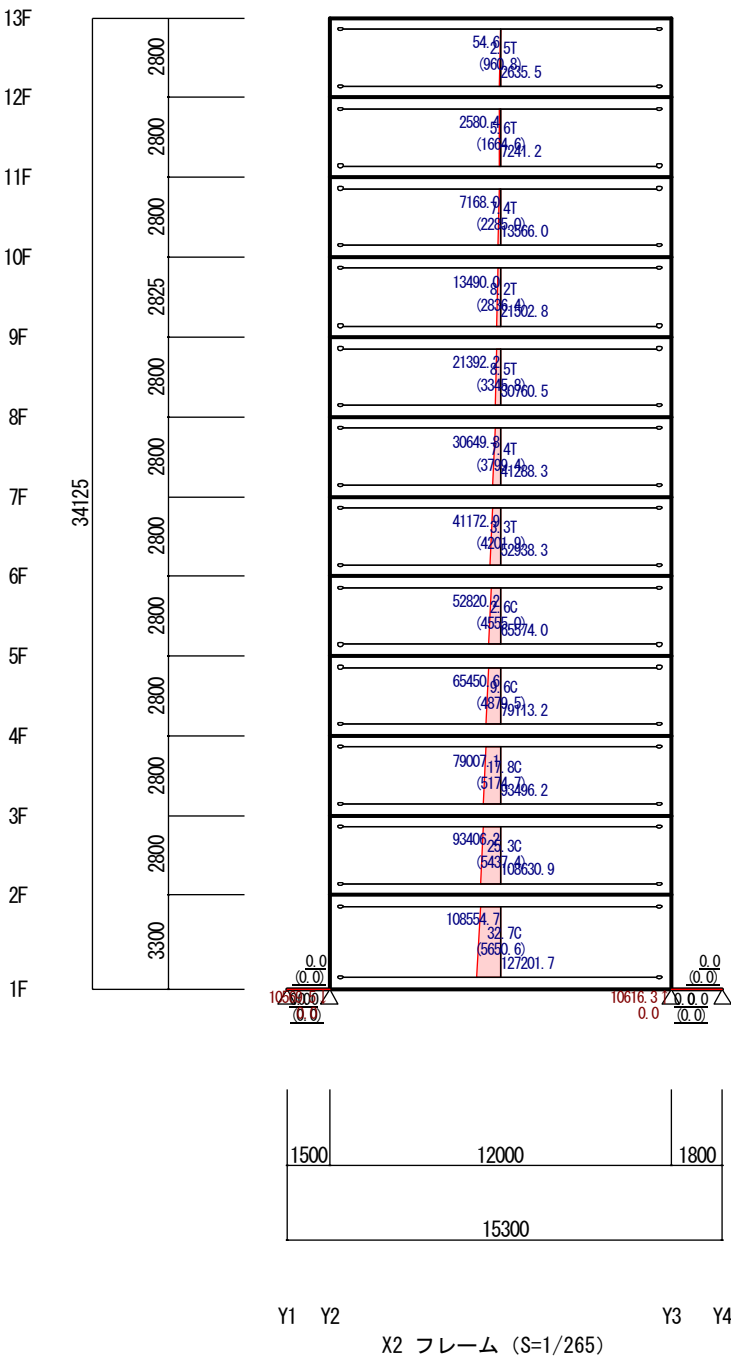

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

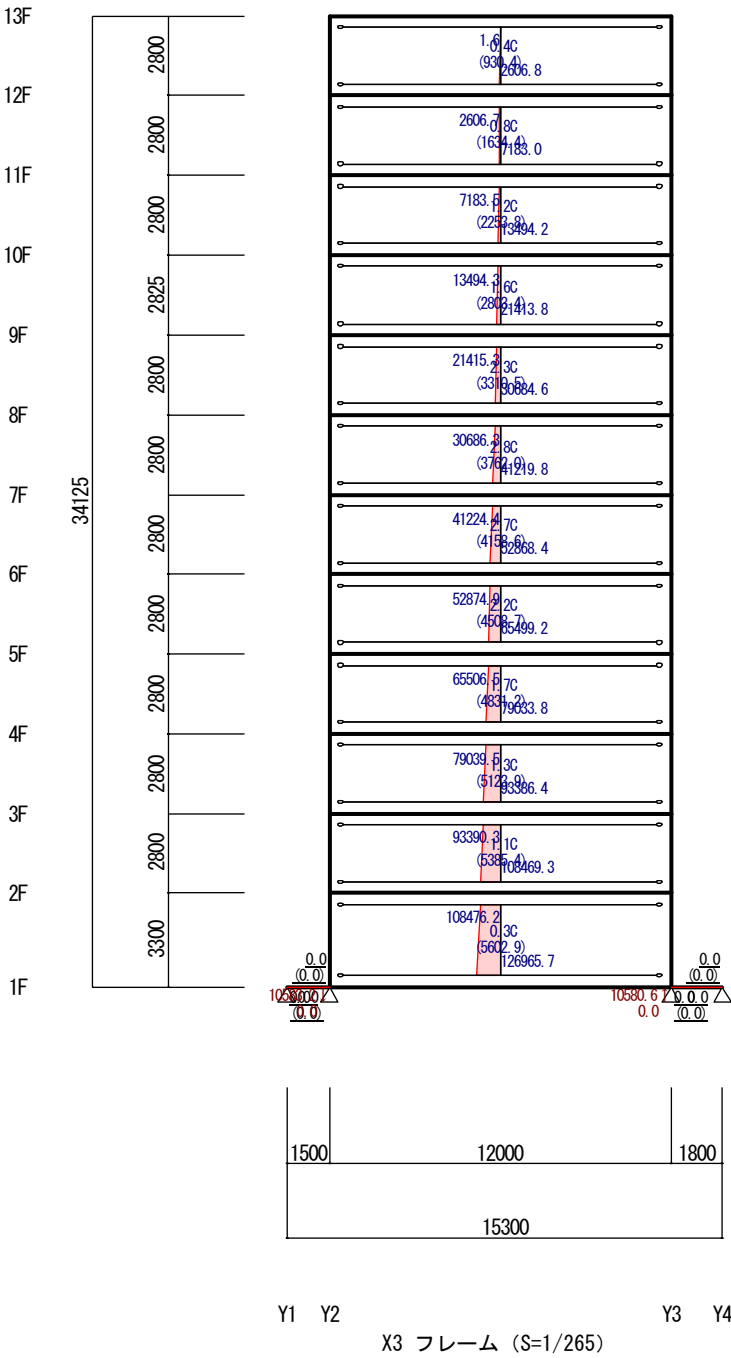


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

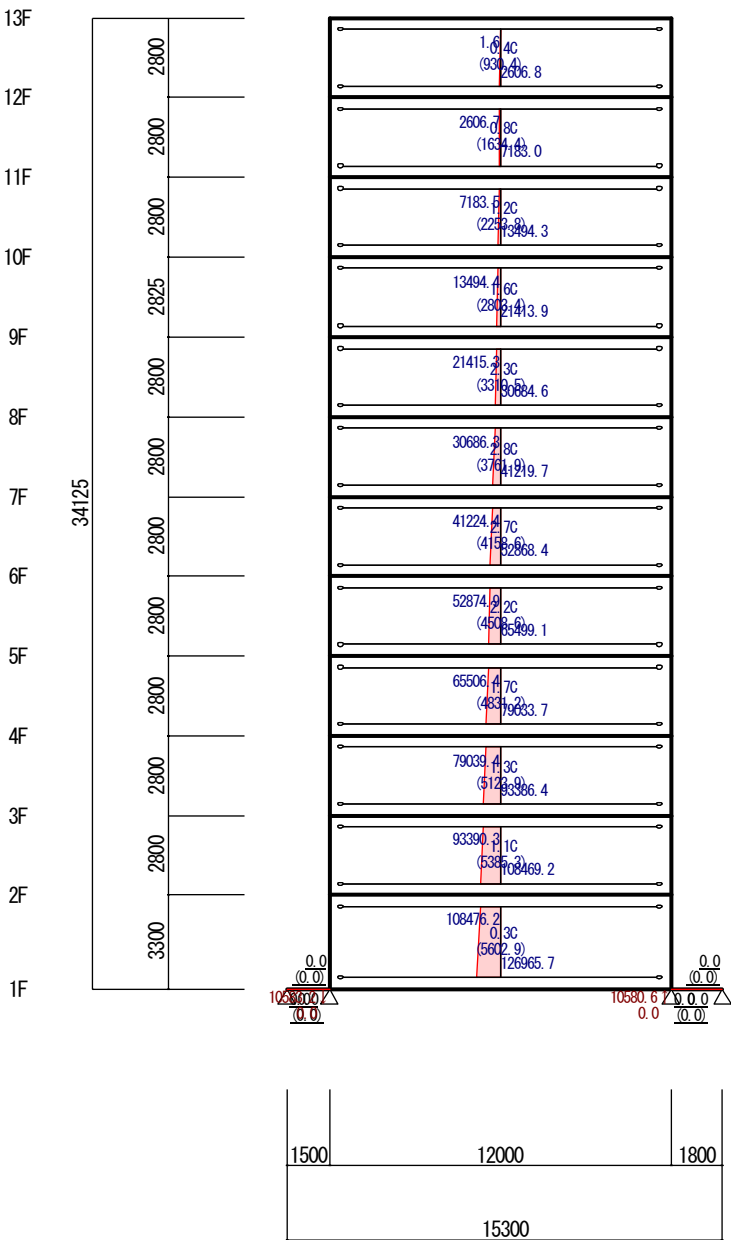


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

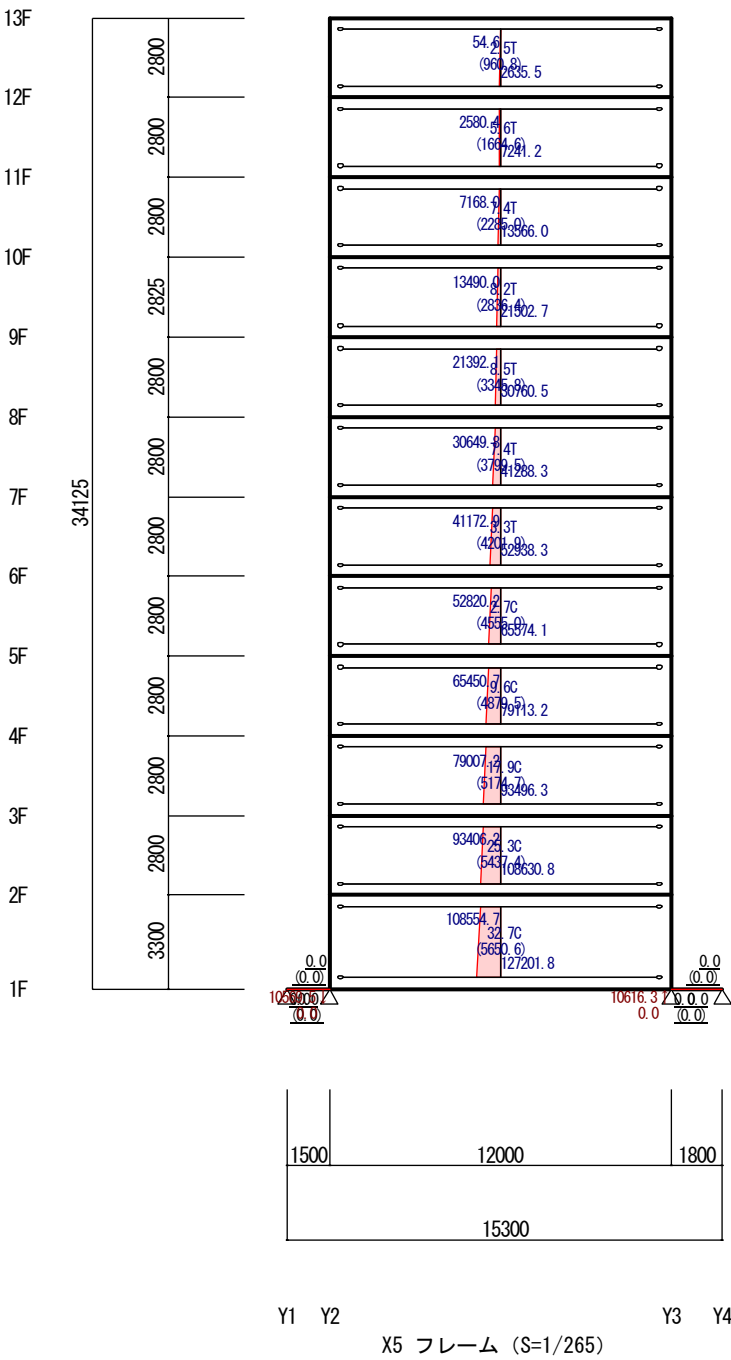


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

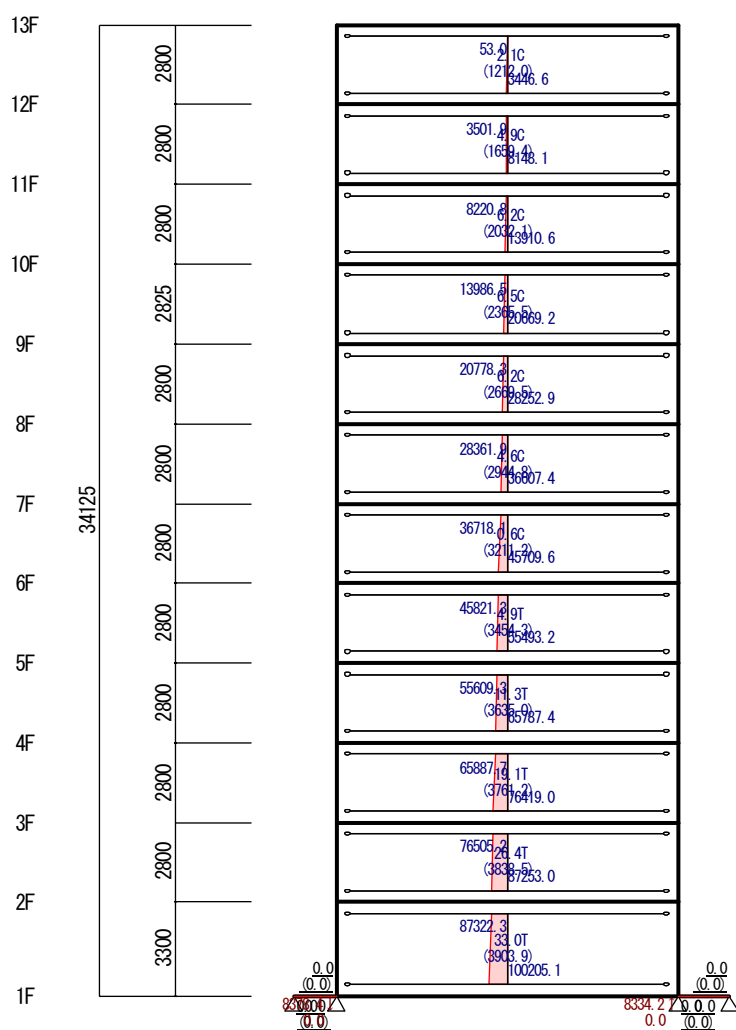


Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

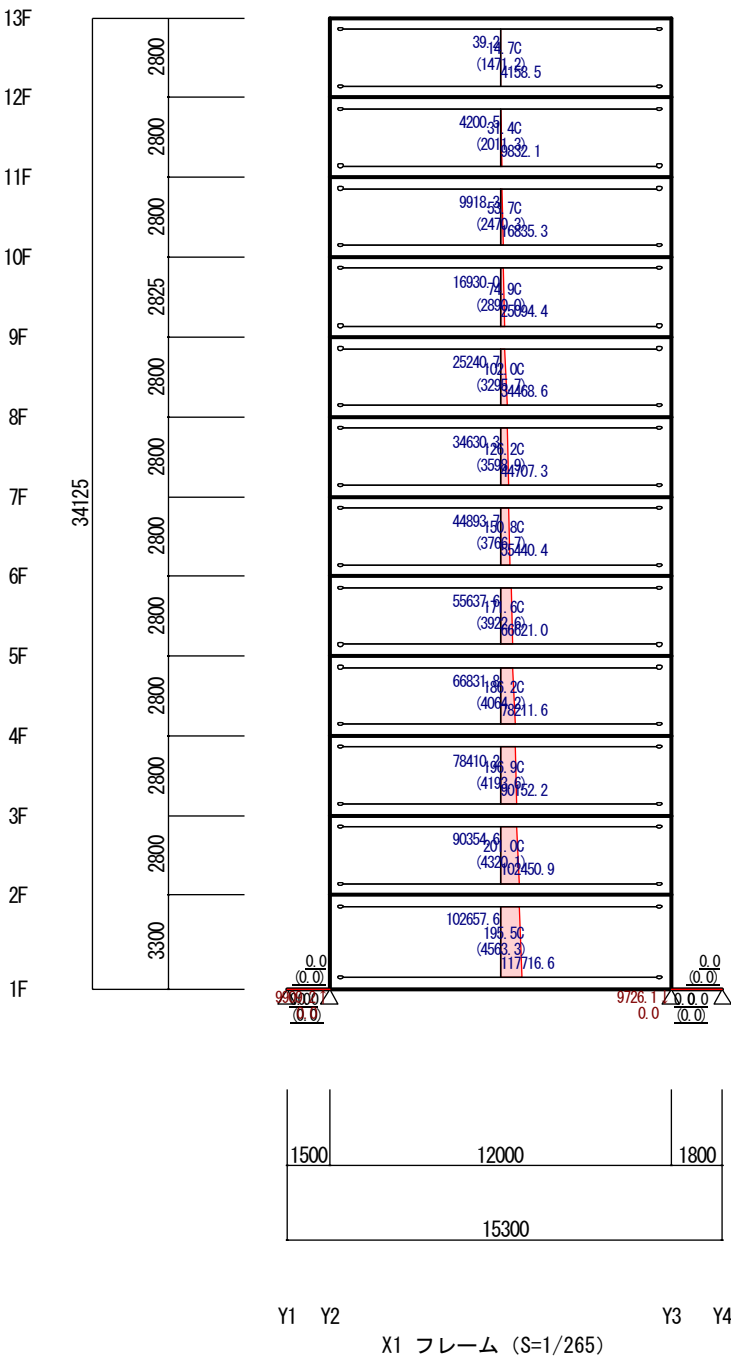


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

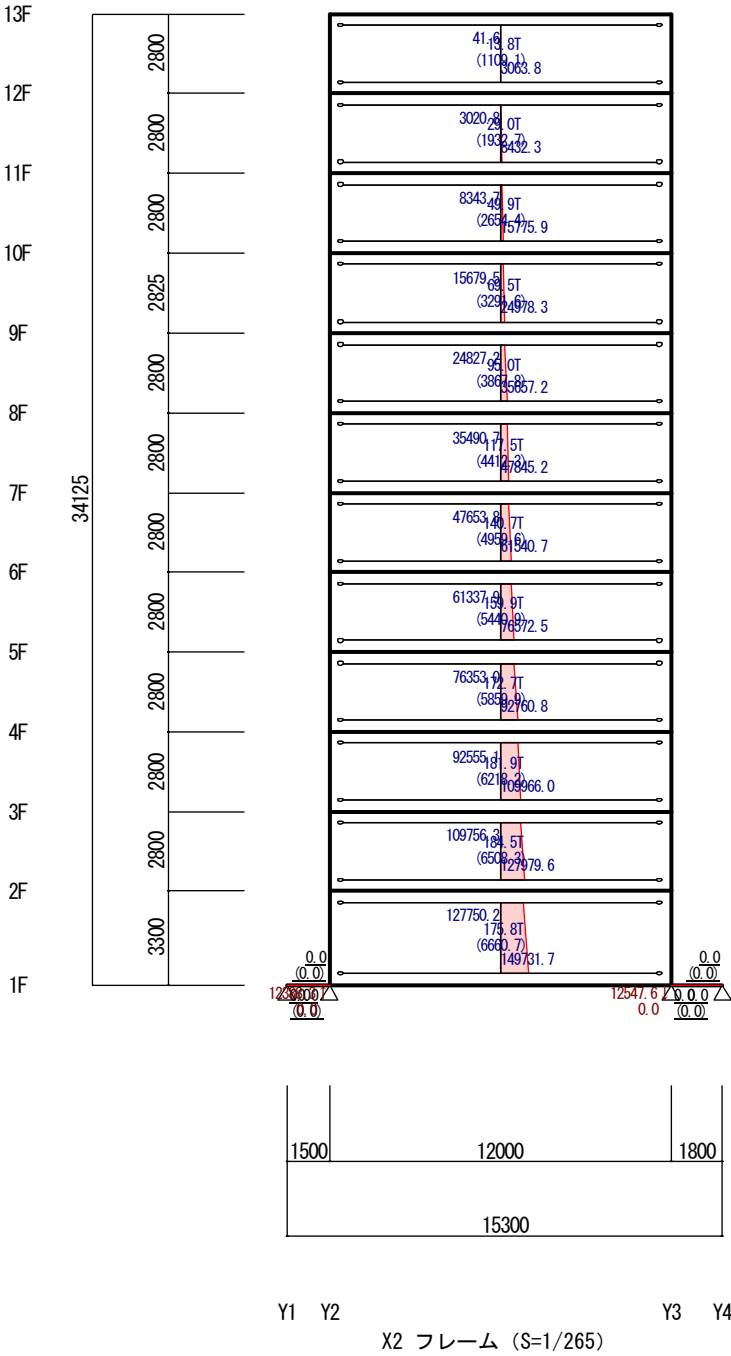


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

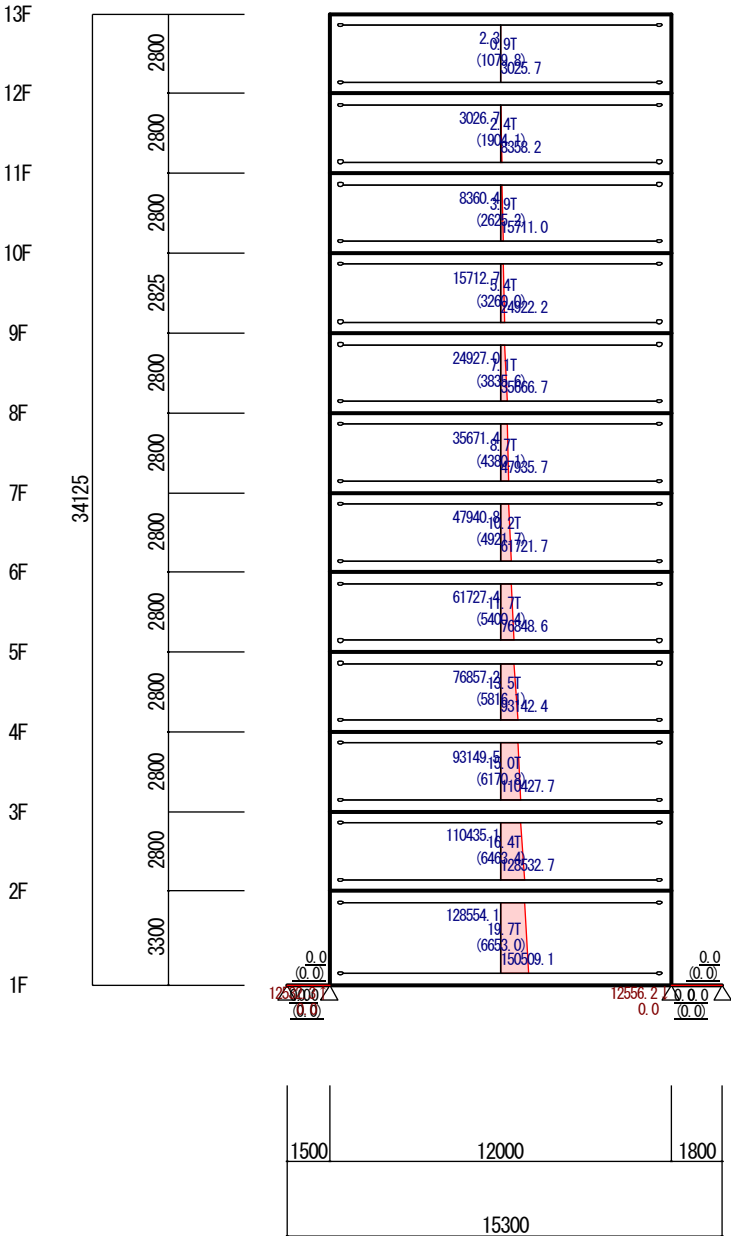


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

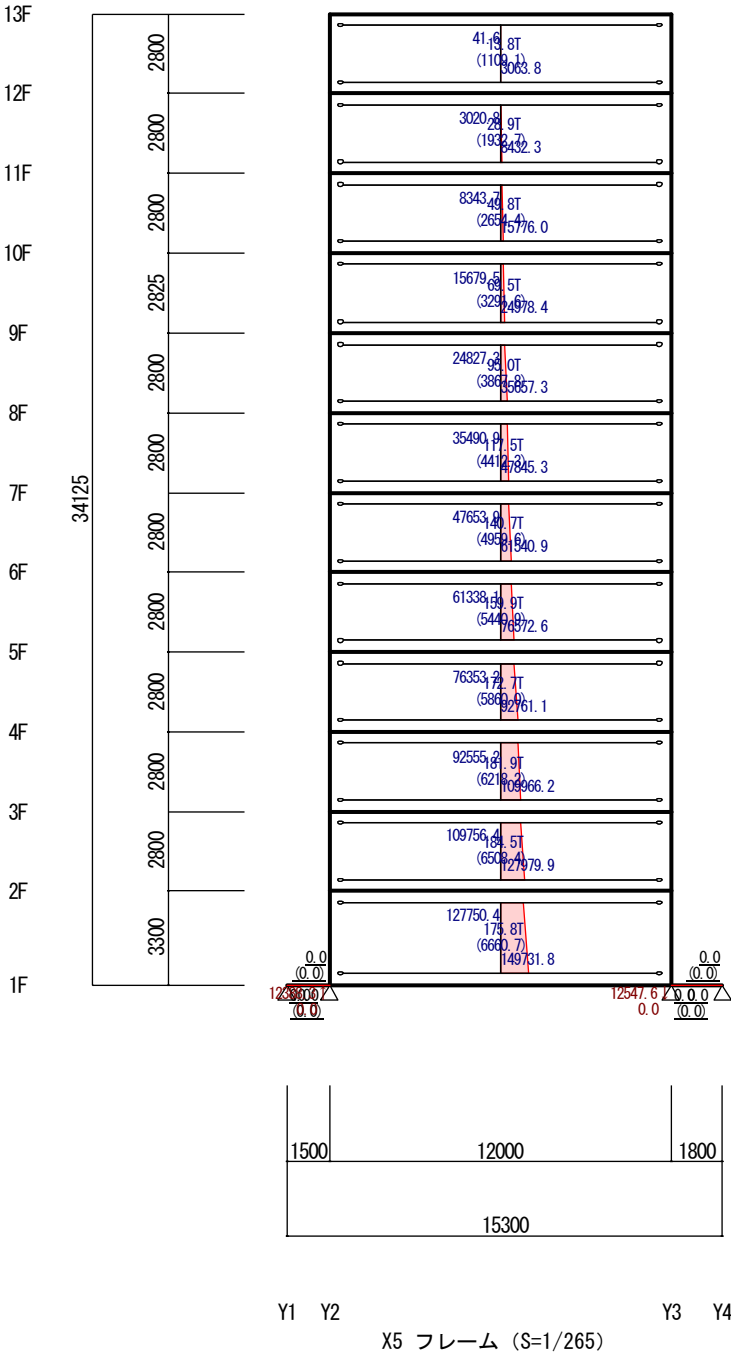


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

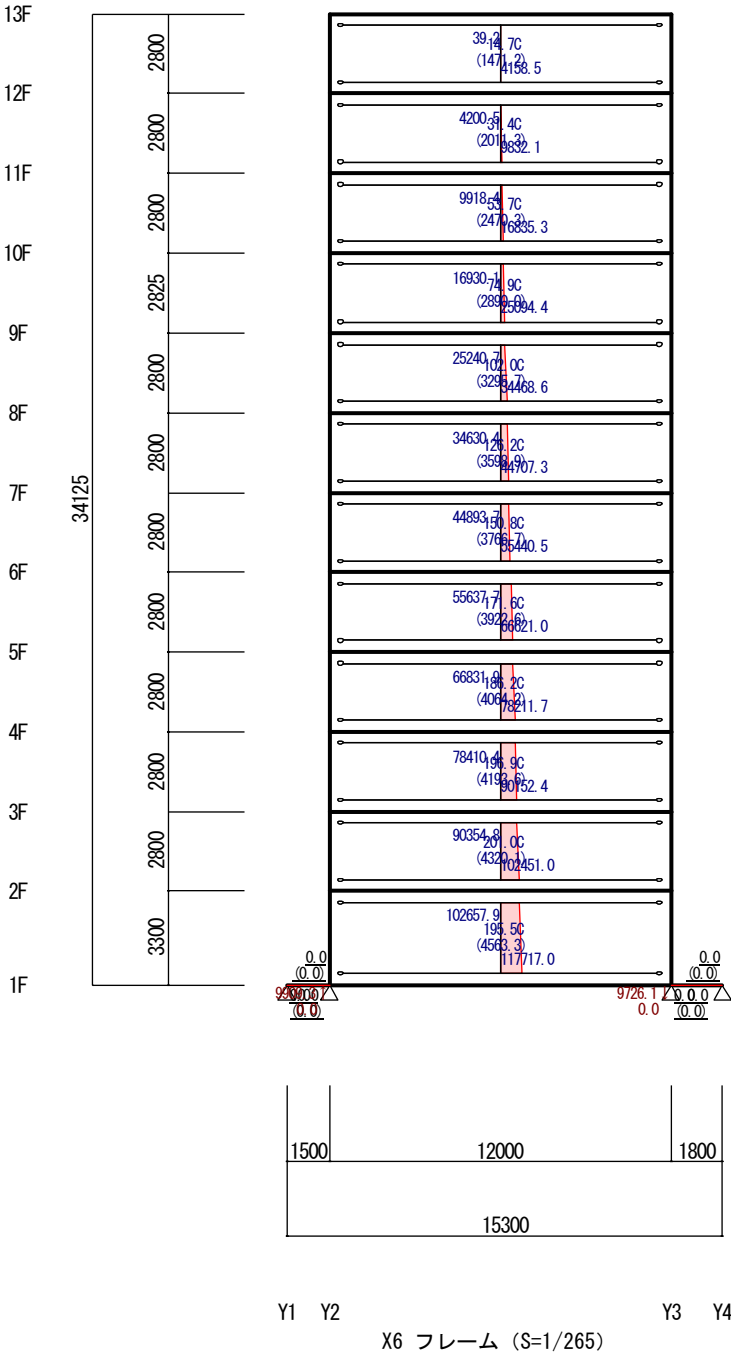


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

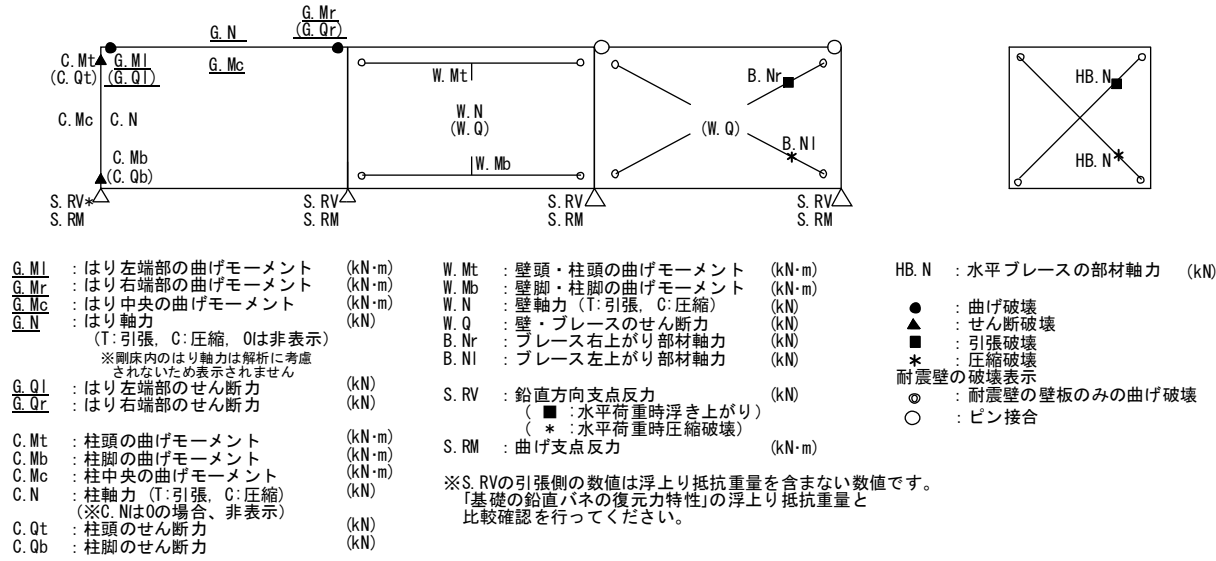

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

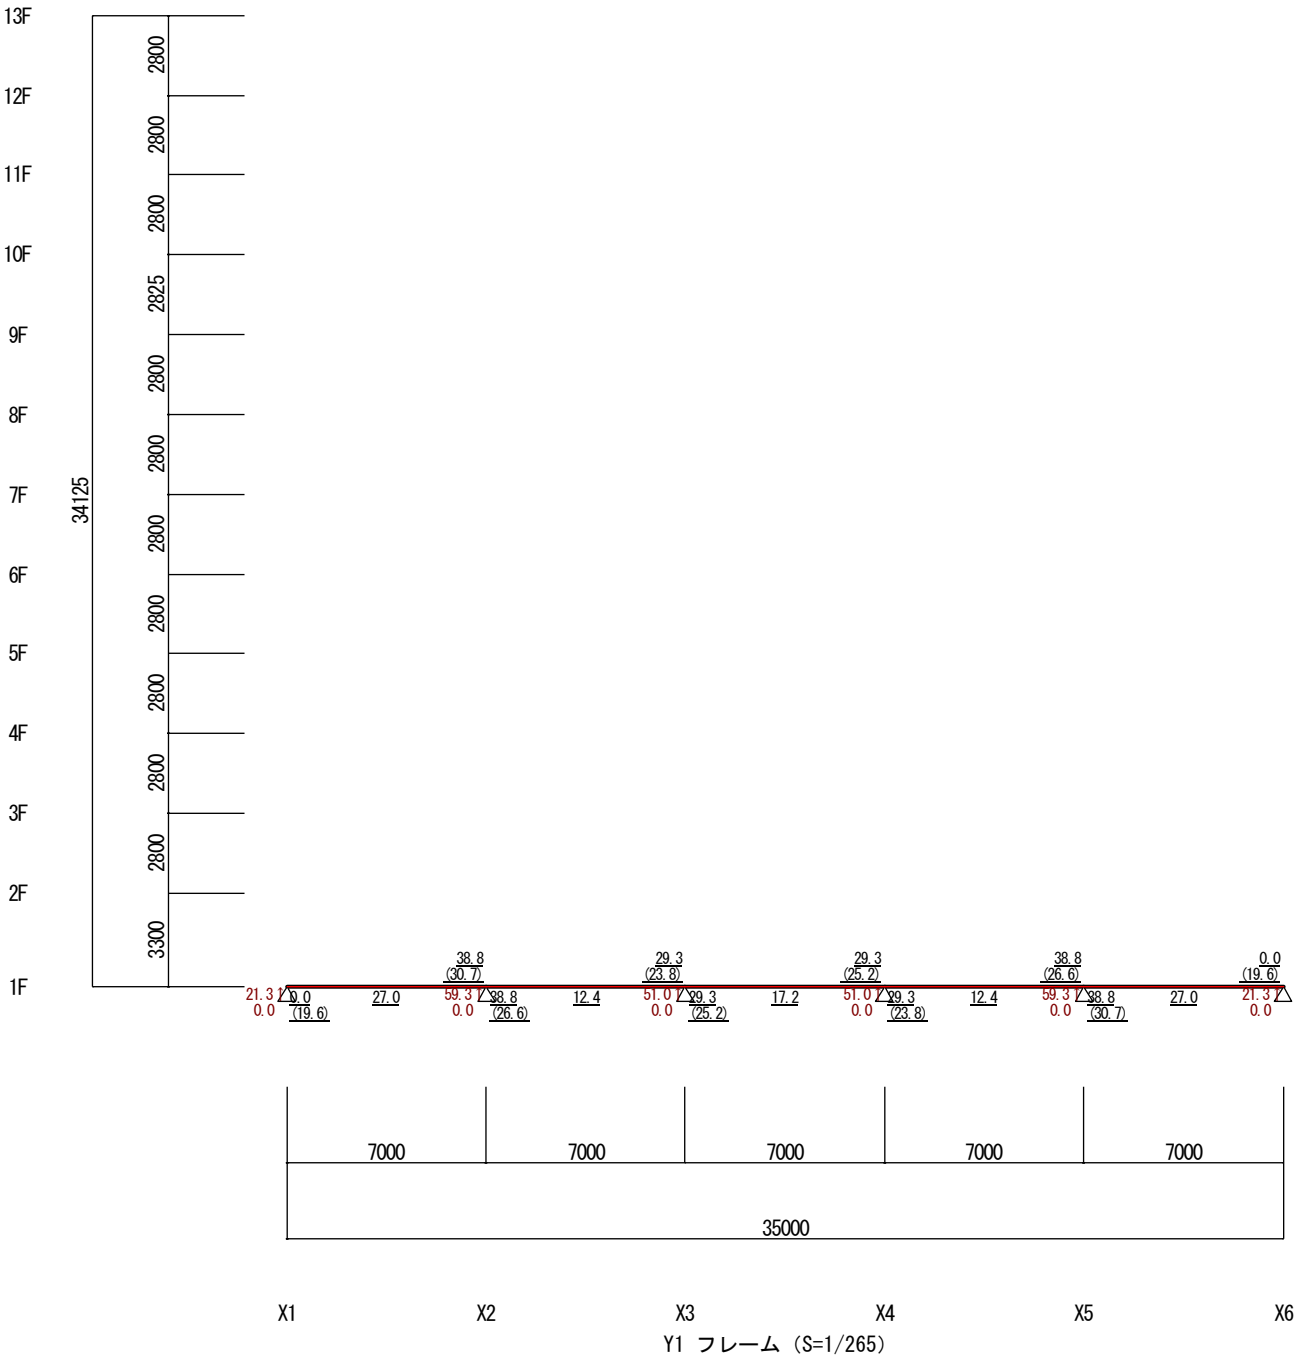


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

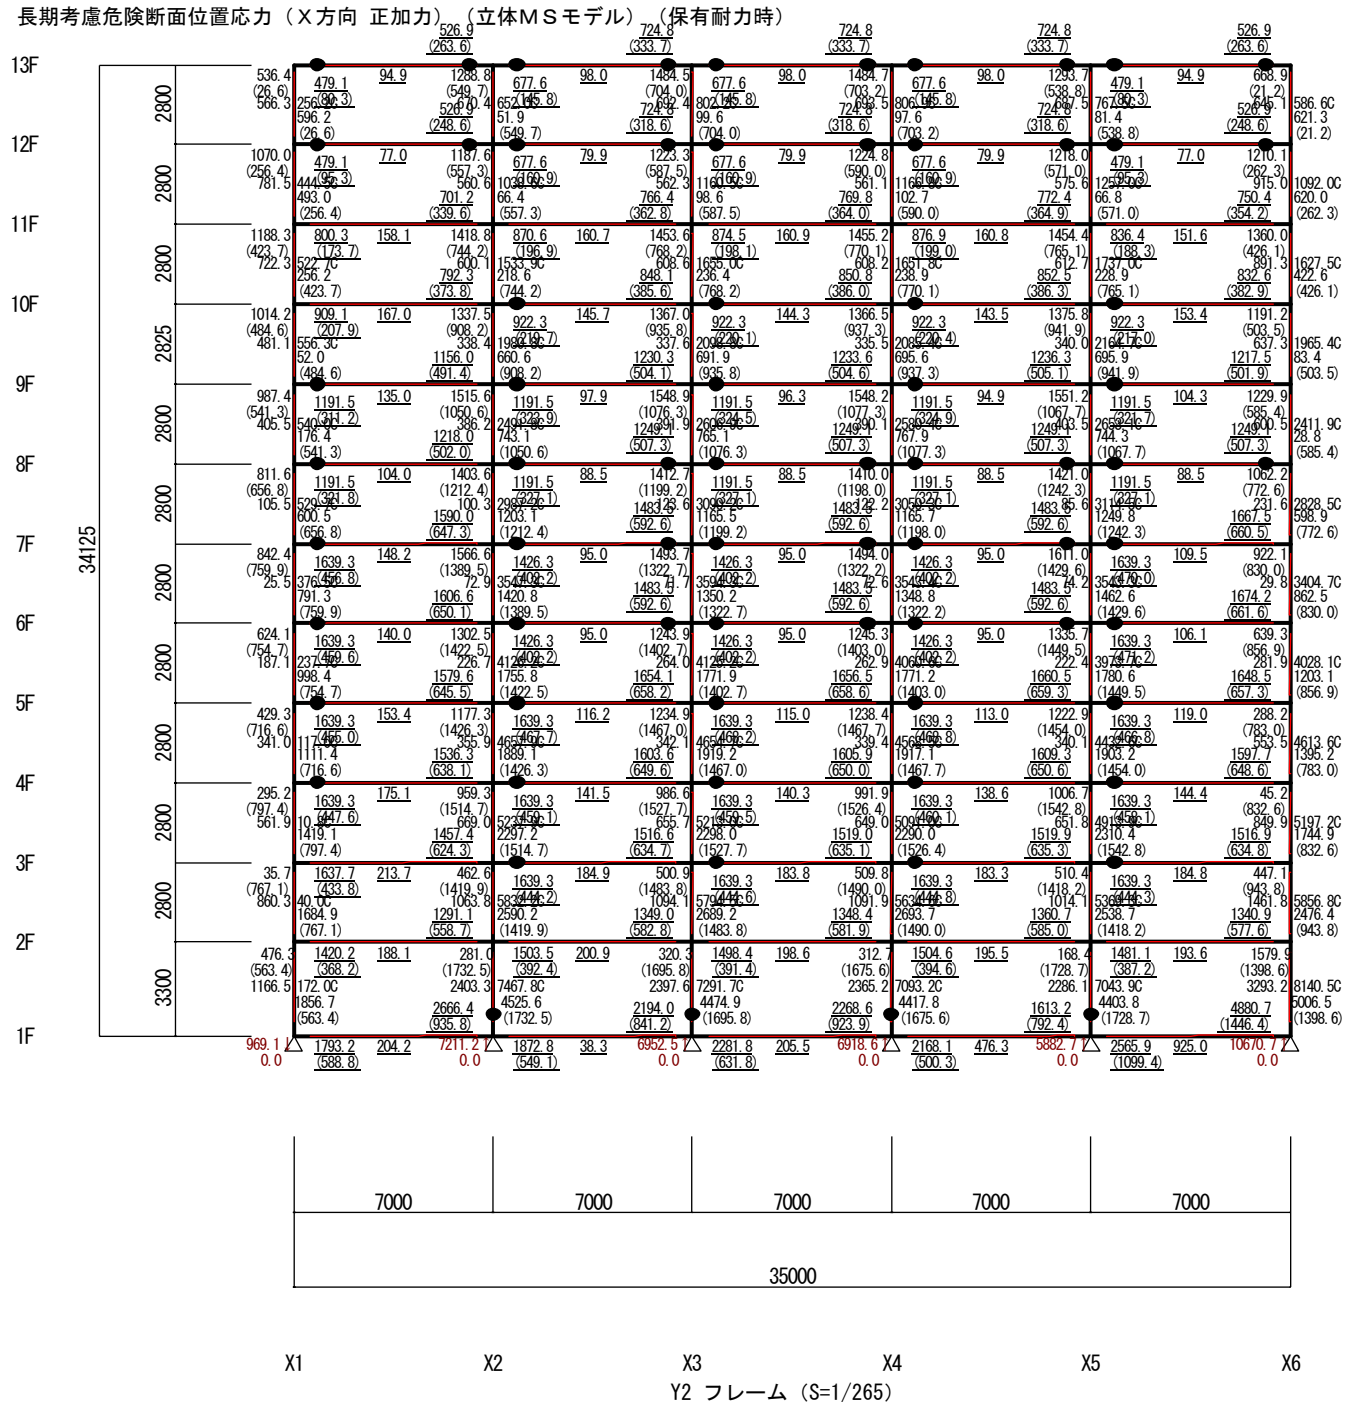


13F	2800	624.5 (100.4)	548.7 (56.7)	183.8 (39.7)	1243.4 (806.0)	608.3 (77.9)	1307.2 (440.9)	610.3 (78.8)	1311.9 (445.0)	612.7 (79.6)	1277.1 (420.1)	573.1 (69.7)	171.2 (37.5)	781.9 (50.3)
12F	2800	734.9 (338.2)	301.5 (100.4)	579.9 (330.8)	708.5C (397.7)	646.5 (356.5)	822.1 (440.9)	757.2C (440.9)	649.5 (357.6)	750.9C (445.0)	651.7 (358.4)	716.7C (420.1)	685.4 (113.5)	1635.7 (342.5)
11F	2800	1478.7 (1106.7)	644.7 (98.8)	169.7 (715.9)	1626.4 (839.0)	724.1 (124.5)	1657.9 (828.1)	727.5 (125.6)	1658.6 (826.2)	729.8 (126.4)	1644.5 (843.3)	685.4 (728.3)	168.6 (448.0)	1635.7 (1258.9)
10F	2800	1536.8 (484.5)	922.4 (189.4)	181.1 (90.2)	1876.2 (902.2)	1042.1 (225.9)	1917.2 (937.2)	1046.0 (227.2)	1920.1 (938.8)	1049.2 (228.4)	1897.2 (882.4)	961.8 (186.5)	171.9 (42.0)	1806.9 (519.4)
9F	2825	1263.1 (560.0)	961.8 (570.2)	152.8 (31.2)	1773.1 (573.0)	1084.2 (218.2)	1823.1 (566.9)	1084.2 (218.2)	1825.3 (568.2)	1084.2 (218.2)	1800.5 (527.5)	961.8 (242.0)	130.6 (44.0)	1597.6 (908.6)
8F	2800	1291.2 (696.7)	1426.3 (481.6)	165.9 (206.7)	1931.6 (1262.9)	1278.0 (274.6)	1995.5 (1327.0)	1278.0 (284.4)	2000.0 (1328.7)	1278.0 (293.6)	2070.9 (1394.8)	1426.3 (302.6)	132.3 (48.0)	1647.8 (742.8)
7F	2800	1008.4 (731.8)	1426.3 (380.0)	129.5 (221.8)	1761.6 (1403.7)	1278.0 (327.0)	1823.1 (1443.0)	1278.0 (342.8)	1827.7 (1444.6)	1278.0 (342.8)	1877.2 (1468.7)	1426.3 (350.8)	124.8 (146.8)	1399.4 (916.3)
6F	2800	880.4 (778.7)	1639.3 (222.4)	149.0 (79.4)	1811.6 (1581.7)	1639.3 (382.4)	1827.0 (1593.6)	1639.3 (399.4)	1827.5 (1594.1)	1639.3 (405.4)	1819.2 (1590.6)	1639.3 (418.4)	124.6 (159.6)	998.7 (885.1)
5F	2800	597.7 (897.2)	1639.3 (78.4)	141.1 (549.6)	1385.2 (1747.5)	1639.3 (440.4)	1396.3 (1775.2)	1639.3 (459.4)	1397.3 (1776.2)	1639.3 (466.4)	1395.7 (1781.4)	1639.3 (481.4)	124.6 (171.4)	618.9 (1043.9)
4F	2800	523.7 (981.3)	2116.4 (226.9)	174.8 (583.9)	1481.4 (1965.3)	2116.5 (494.2)	1523.8 (2011.0)	2116.5 (518.4)	1515.7 (2011.8)	2116.5 (527.4)	1501.3 (2007.0)	2116.5 (545.3)	133.6 (207.0)	349.2 (1098.2)
3F	2800	267.8 (1029.2)	2116.4 (541.4)	202.8 (194.2)	1022.5 (2088.2)	2116.5 (1170.2)	1050.8 (1166.3)	2116.5 (574.4)	1045.7 (172.6)	2116.5 (591.4)	1033.2 (2146.4)	2116.4 (616.7)	167.2 (218.7)	71.7 (1218.2)
2F	2800	262.3 (740.8)	2116.4 (709.6)	252.5 (221.6)	92.0 (222.6)	2116.4 (607.9)	115.7 (232.8)	2116.4 (641.9)	107.2 (234.0)	2116.4 (659.2)	75.1 (220.0)	2116.4 (689.4)	219.4 (220.0)	767.0 (1524.7)
1F	3300	262.3 (740.8)	2078.1 (892.9)	261.8 (204.3)	1173.7 (368.2)	2116.4 (7703.3)	1308.4 (2081.1)	2116.4 (8016.2)	1350.5 (2091.5)	2116.4 (8224.3)	1097.9 (2278.1)	2116.4 (8826.7)	253.3 (621.6)	2623.1 (1668.2)

Y3 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

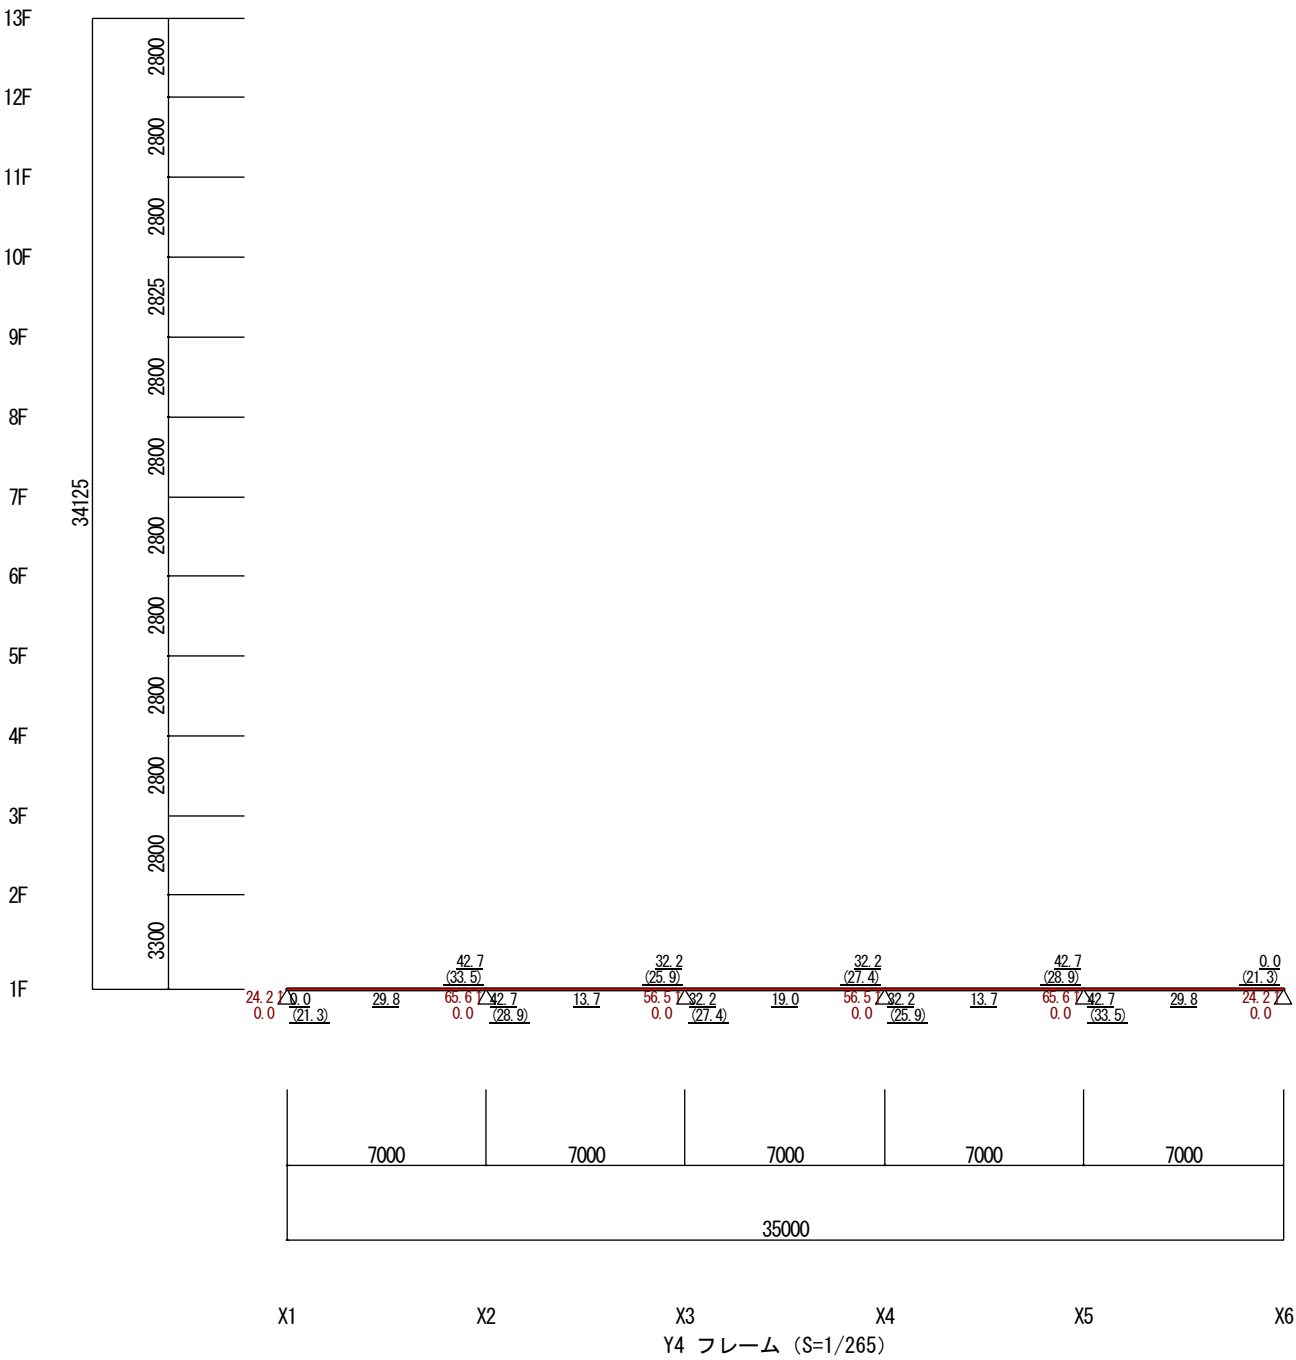

長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

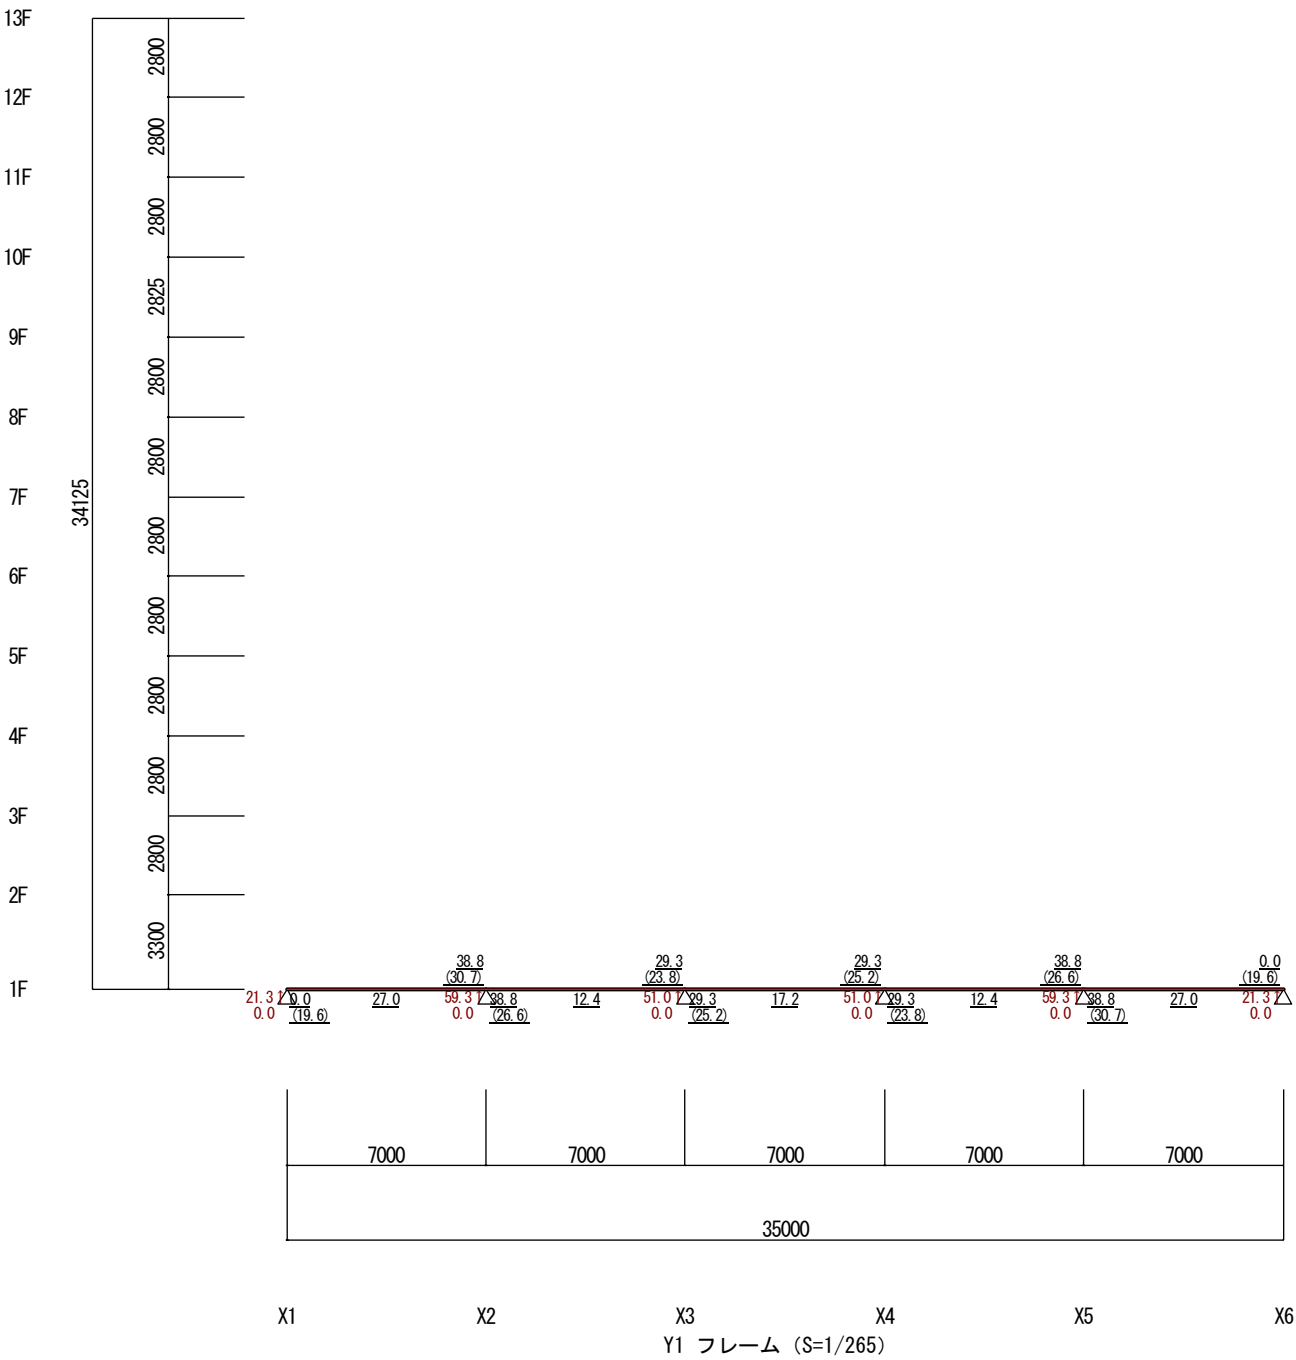


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

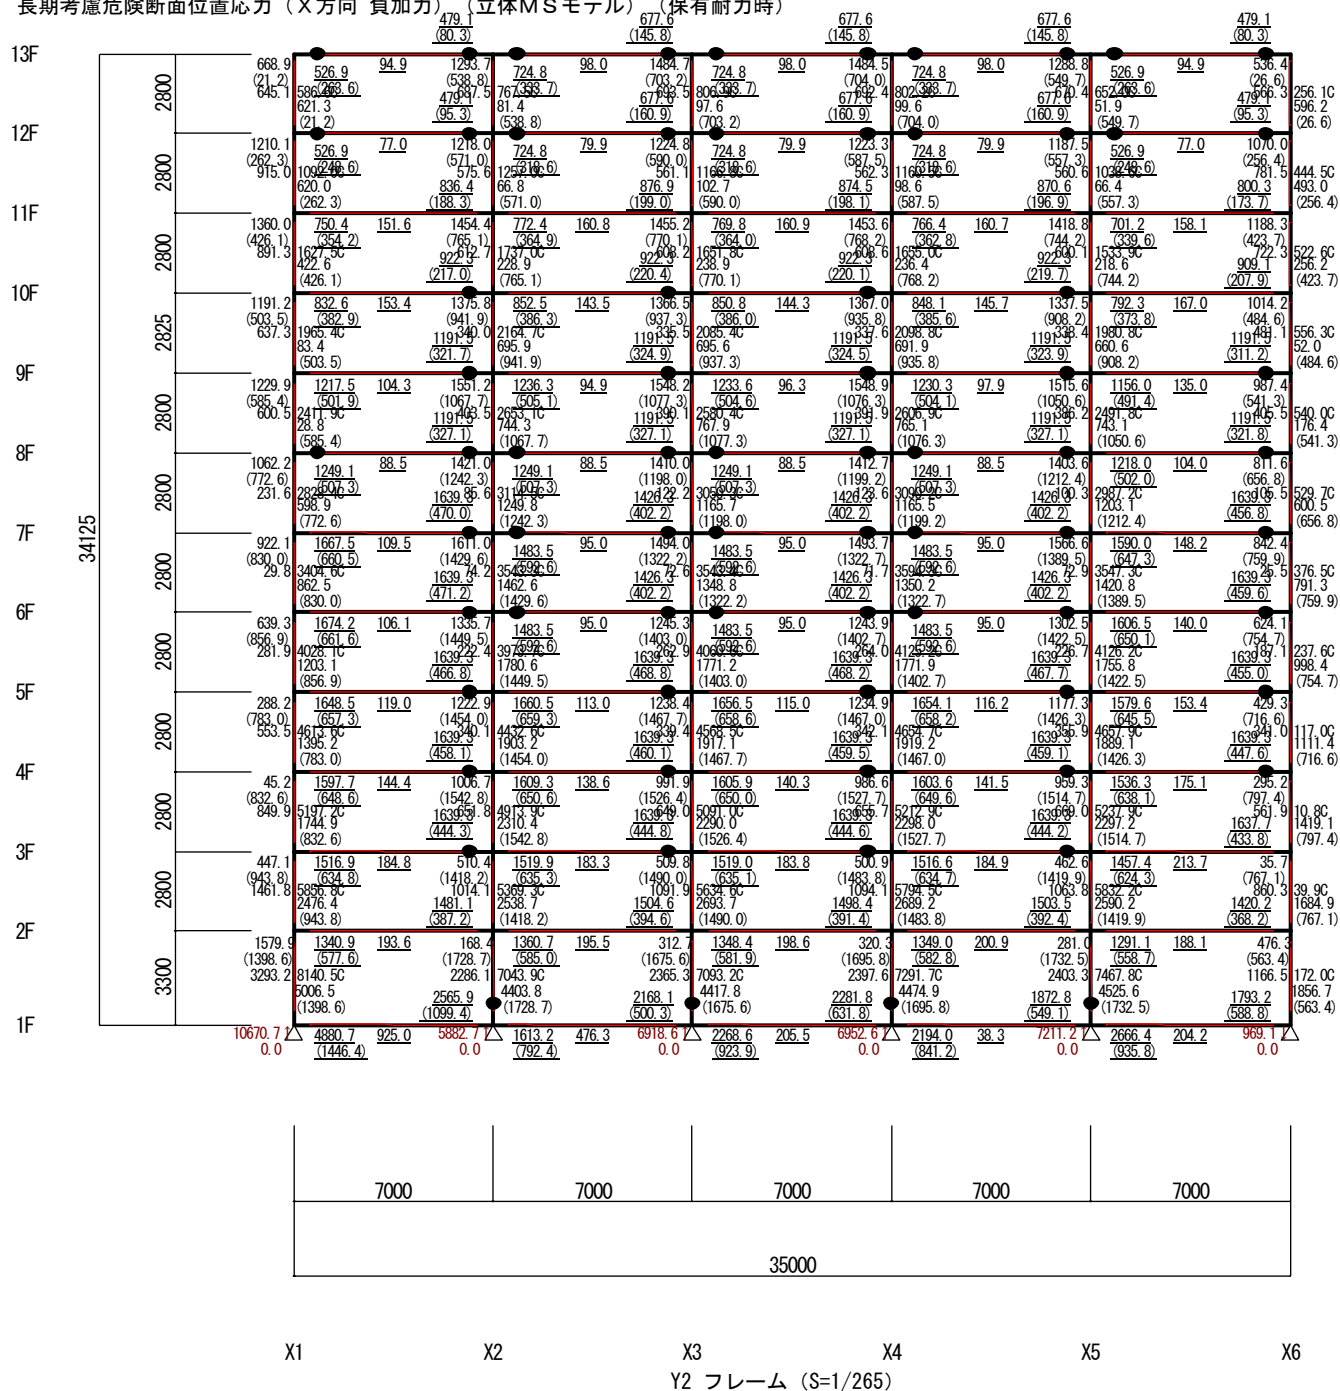


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)																	
		573.1 (69.7)	612.7 (76.7)	610.3 (76.7)	608.3 (76.7)	548.7 (67.7)											
13F	2800	781.9 (50.3) 837.3	559.0 (327.5) 608.7 892.6 (50.3)	171.2 815.0 (113.5)	1277.1 (430.1) 716.7 352.9 (420.1)	182.5 822.5 (126.4)	1311.9 (445.0) 750.3 333.0 (445.0)	573.4 (336.6) 822.5 727.5 (125.6)	182.6 822.5 (125.6)	1307.2 (440.9) 757.2 337.1 (440.9)	570.7 (335.7) 822.5 724.1 (124.5)	182.9 822.5 (124.5)	1243.4 (397.7) 708.2 368.5 (397.7)	509.3 (314.5) 708.2 368.5 (397.7)	183.8 822.5 (124.5)	624.5 (100.4) 708.2 368.5 (397.7)	301.5C 845.3 (100.4)
12F	2800	1635.7 (342.5) 1258.9	622.7 (345.5) 1190.3 882.1 (342.5)	168.6 778.3 (206.5)	1644.5 (728.3) 1269.3 42.2 (206.5)	176.3 (358.4) 1049.2 (228.4)	1658.6 (756.8) 1243.6 6.3 (756.8)	649.5 (357.6) 1809.6 145.2 (250.8)	176.2 828.1 (227.2)	1657.9 (754.4) 1046.0 (227.2)	570.7 (356.5) 828.1 1.8 (754.4)	182.9 828.1 (225.9)	1262.4 (715.9) 1219.3 51.6 (715.9)	579.9 (330.8) 1219.3 51.6 (715.9)	169.7 828.1 (225.9)	1478.7 (338.2) 1219.3 51.6 (715.9)	524.0C 734.7 (338.2)
11F	2800	1806.9 (519.4) 1235.6	903.6 (448.0) 1821.7 664.3 (519.4)	171.9 (382.4) 961.8 (221.0)	1897.2 (882.4) 1469.9 44.0 (882.4)	197.0 (469.9) 1084.2 (251.5)	1920.1 (938.8) 1809.6 145.2 (938.8)	937.3 (468.7) 1809.6 145.2 (938.8)	197.1 837.2 (250.8)	1917.2 (937.2) 1084.2 144.6 (250.8)	933.5 (467.3) 1809.6 144.6 (937.2)	197.0 837.2 (250.8)	1876.2 (907.2) 1084.2 144.6 (250.8)	845.7 (430.9) 1278.4 108.6 (907.2)	181.1 837.2 (250.8)	1536.8 (484.5) 1084.2 108.6 (213.2)	571.8C 470.9 (484.5)
10F	2800	1597.6 (626.3) 908.6	996.1 (467.5) 2250.0 619.6 (219.6)	130.6 (1157.3) 1426.7 (377.8)	1800.5 (1157.3) 2428.3 745.5 (1157.3)	166.2 (493.0) 1278.6 (369.6)	1825.3 (1143.2) 2327.2 689.0 (1143.2)	1033.4 (492.2) 2327.2 689.0 (1143.2)	168.2 828.1 (369.6)	1823.1 (1142.2) 2327.2 689.0 (1142.2)	1030.3 (491.7) 2327.2 689.0 (1142.2)	169.7 828.1 (369.6)	1773.1 (1090.3) 1278.6 625.6 (1090.3)	941.7 (454.7) 2187.2 625.6 (1090.3)	152.8 828.1 (369.6)	1283.1 (560.0) 1426.3 31.2 (369.6)	579.2C 31.2 (560.0)
9F	2800	1647.8 (742.9) 849.3	1468.9 (638.1) 2815.3 50.8 (742.8)	132.3 (1394.8) 1426.7 (330.6)	2070.9 (1394.8) 1426.7 (330.6)	7.4 (629.3) 1278.6 (383.1)	2000.0 (1328.7) 1278.6 (383.1)	1569.3 (624.7) 2915.3 856.8 (1328.7)	7.9 828.1 (383.1)	1995.5 (1327.0) 2915.3 856.8 (1327.0)	1565.0 (624.7) 2915.3 856.8 (1327.0)	10.1 828.1 (383.1)	1931.6 (1282.0) 2741.3 857.3 (1282.0)	1401.7 (624.7) 2741.3 857.3 (1282.0)	165.9 828.1 (383.1)	1291.2 (696.7) 1426.3 31.2 (379.0)	484.6C 31.2 (696.7)
8F	2800	1399.4 (916.3) 414.4	1483.5 (640.4) 3356.4 570.7 (916.3)	124.8 (1468.7) 1639.3 (455.4)	1877.2 (1468.7) 1639.3 (455.4)	30.7 (642.9) 1280.5 (1488.7)	1827.7 (1444.6) 1639.3 (455.4)	1544.0 (642.5) 3472.6 1278.2 (1444.6)	29.7 828.1 (455.4)	1823.1 (1443.0) 3472.6 1278.2 (1443.0)	1639.8 (641.8) 3472.6 1278.2 (1443.0)	27.6 828.1 (455.4)	1761.6 (1403.7) 3472.6 1278.2 (1403.7)	1473.9 (636.7) 3472.6 1278.2 (1403.7)	129.5 828.1 (455.4)	1008.4 (731.8) 1639.3 1278.2 (446.9)	389.0C 1278.2 (731.8)
7F	2800	998.7 (885.1) 47.2	1696.8 (597.2) 3957.3 904.3 (885.1)	124.6 (1590.6) 1639.3 (455.4)	1819.2 (1590.6) 1639.3 (455.4)	124.6 828.1 (455.4)	1827.7 (1594.1) 1639.3 (455.4)										


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

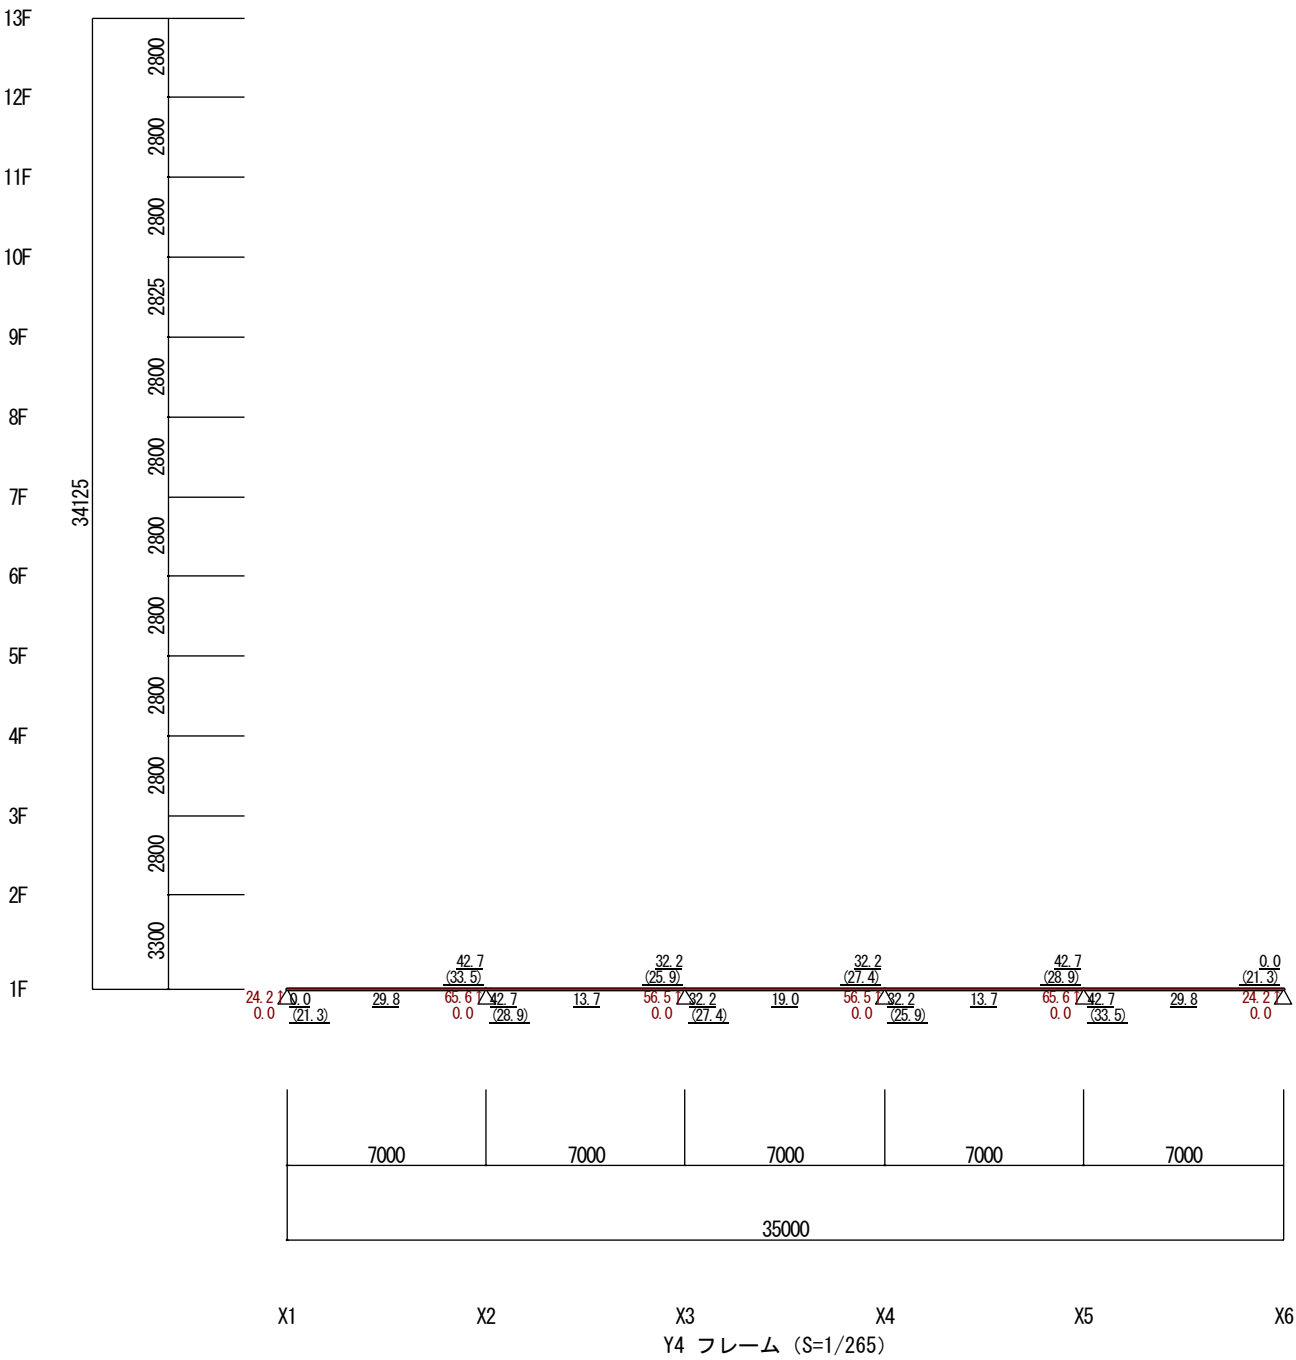


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

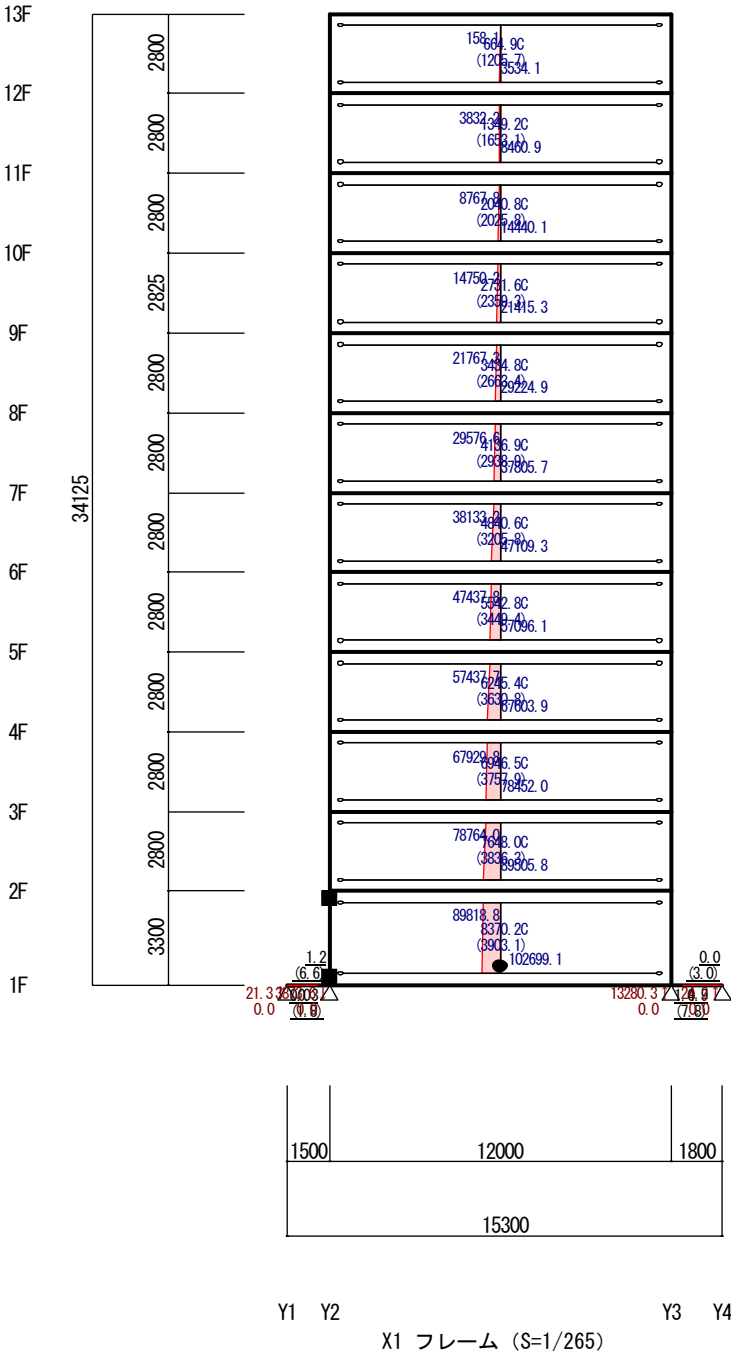


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

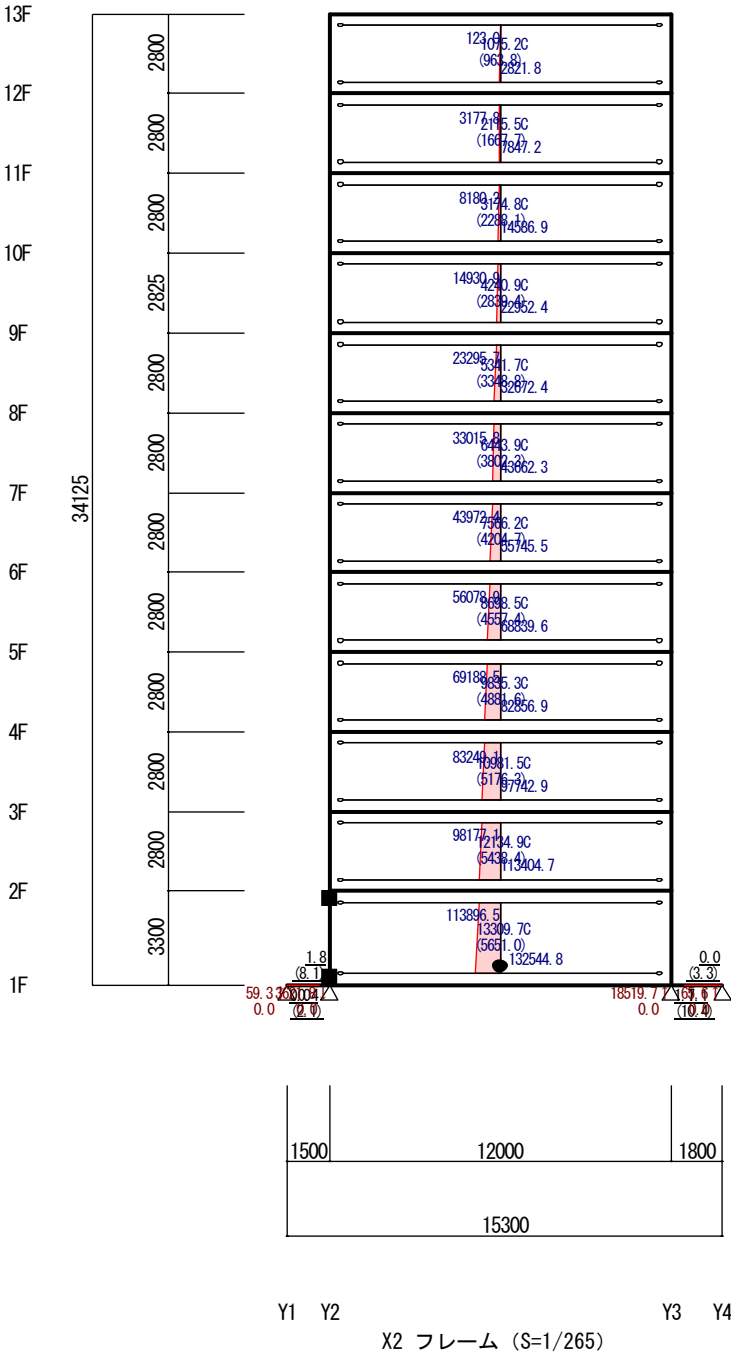


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

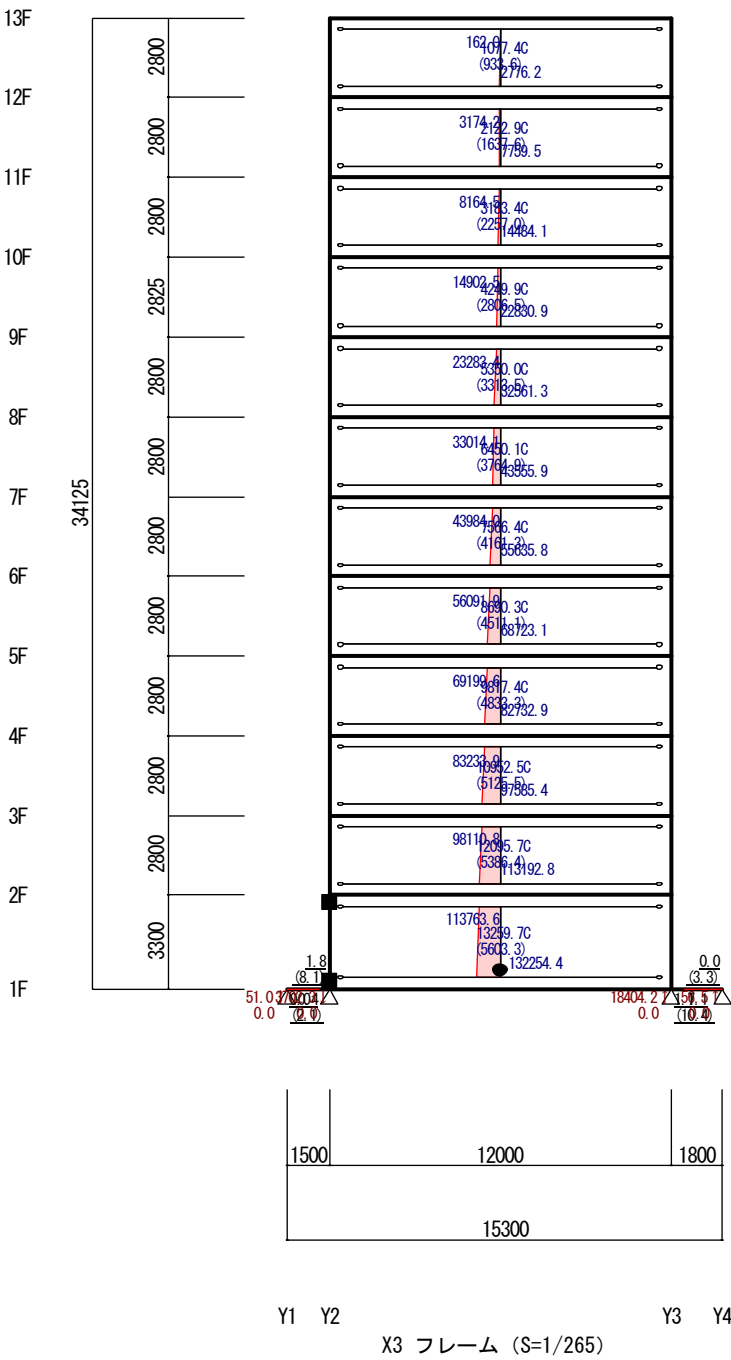


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

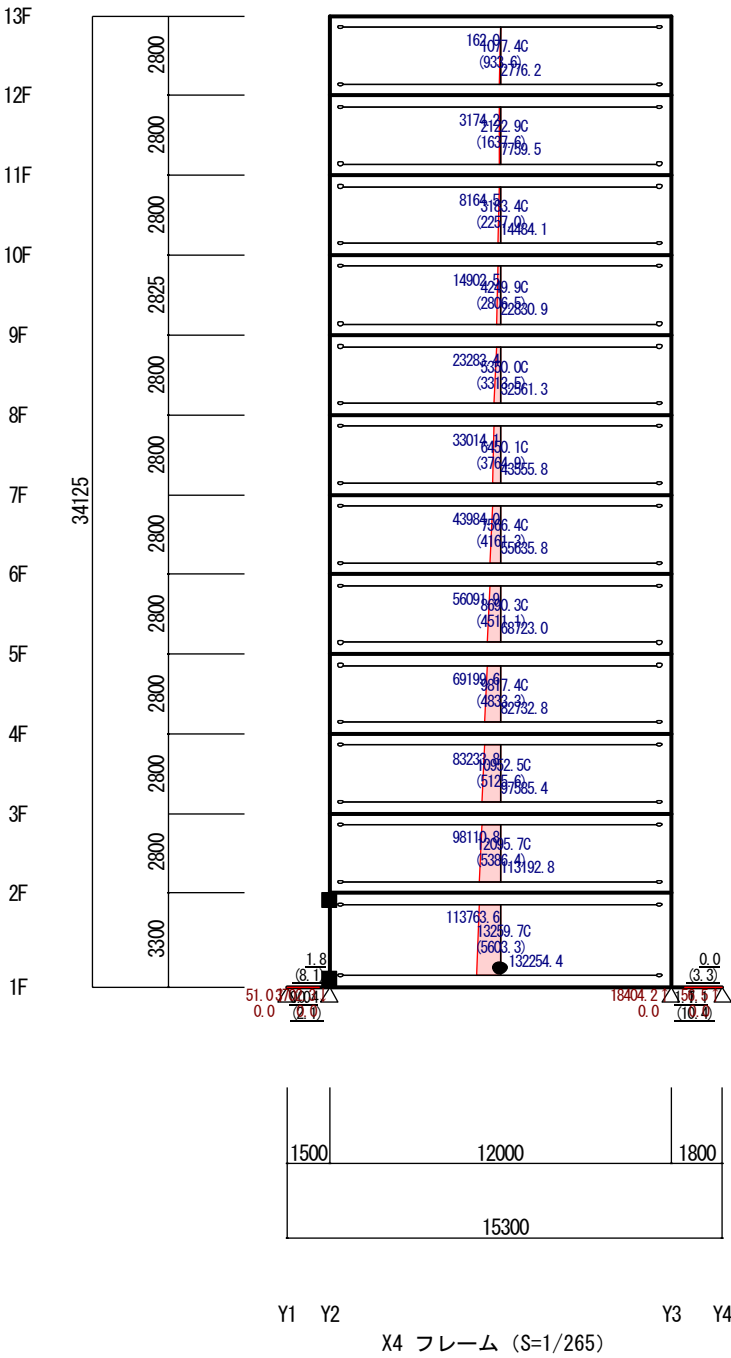


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

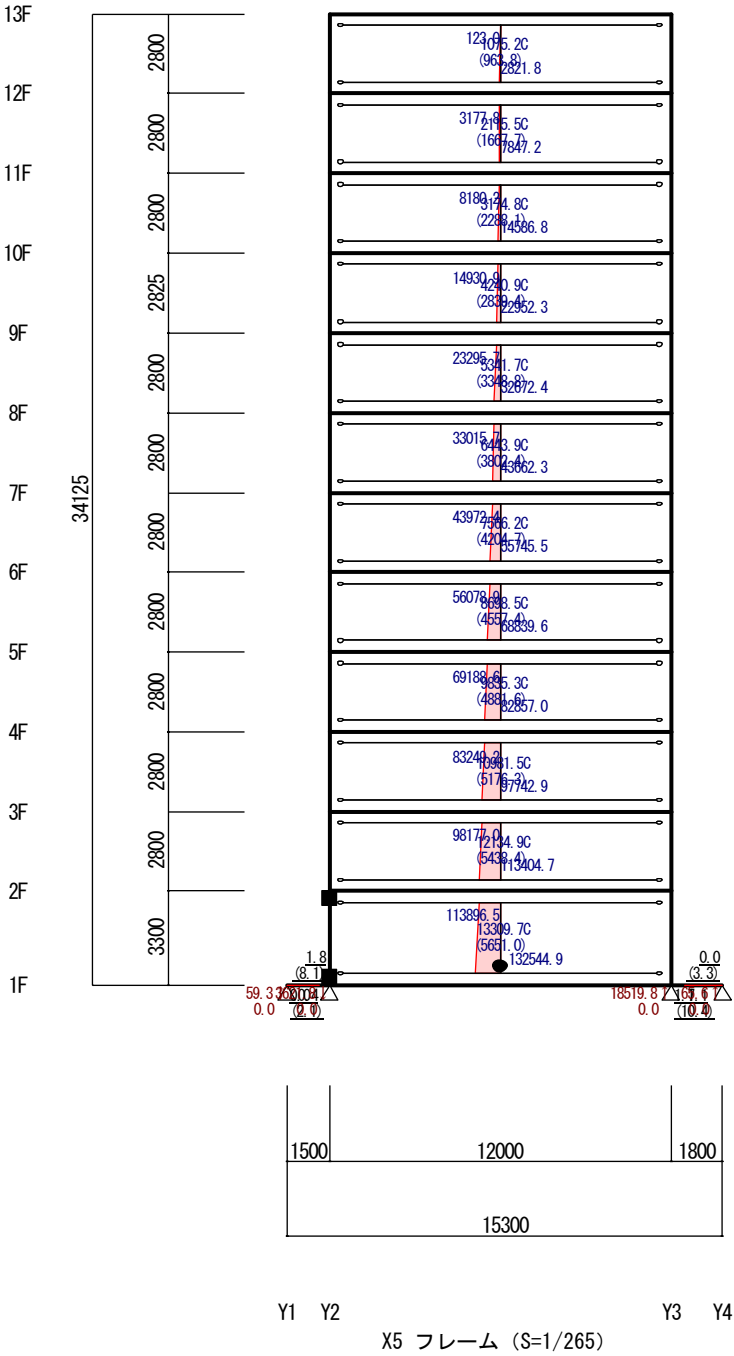


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

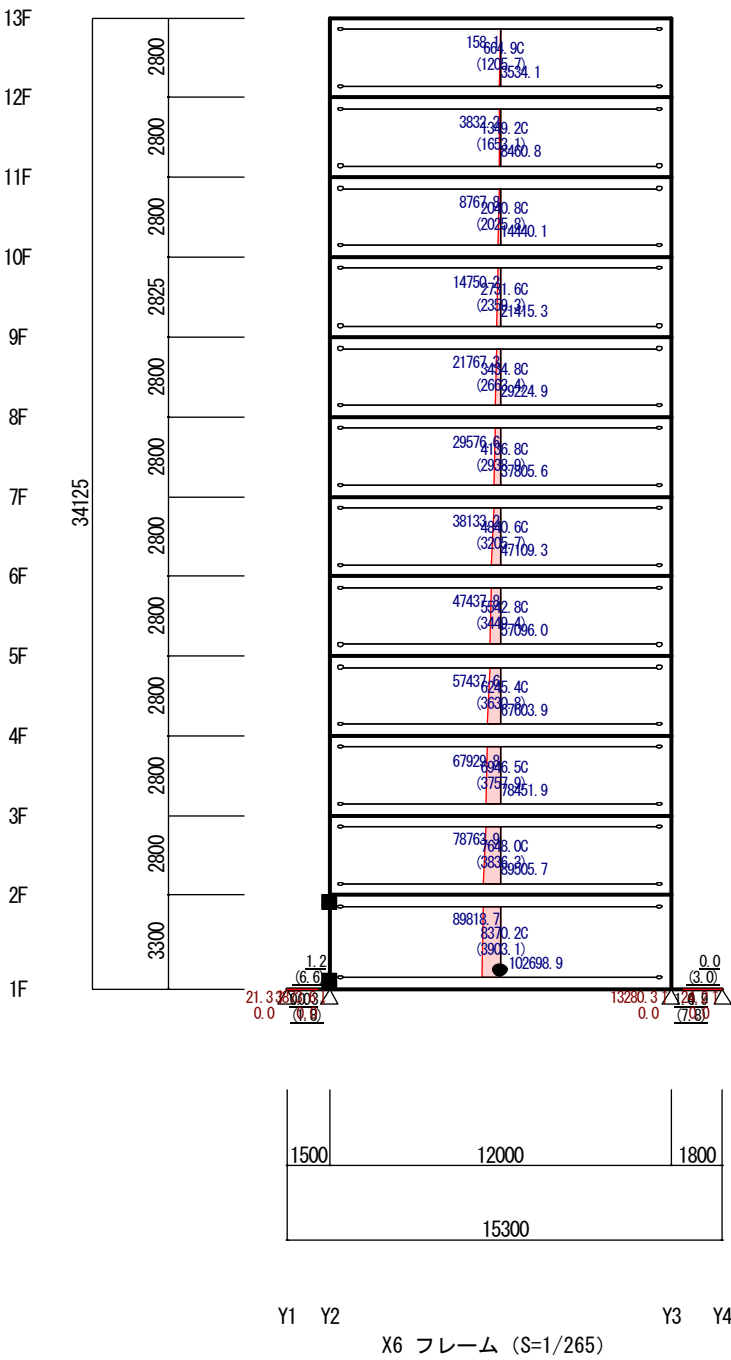


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

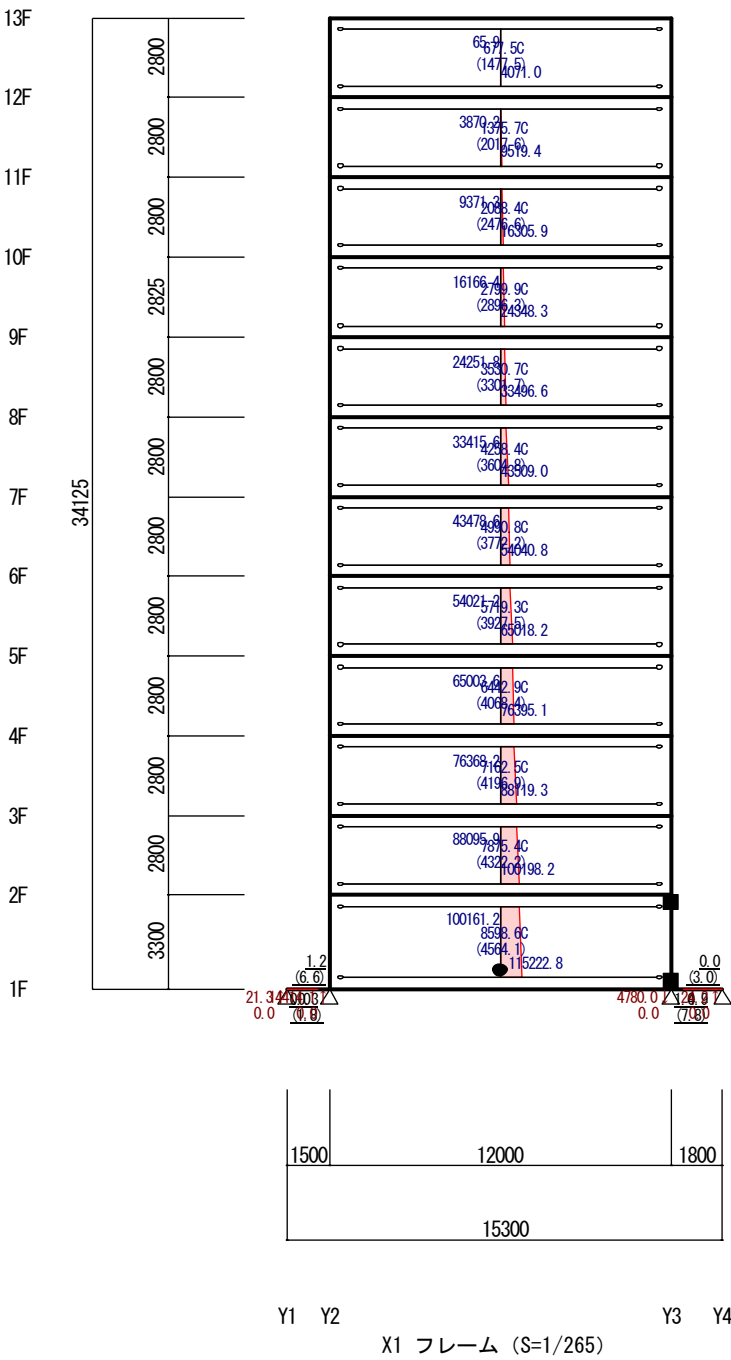


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

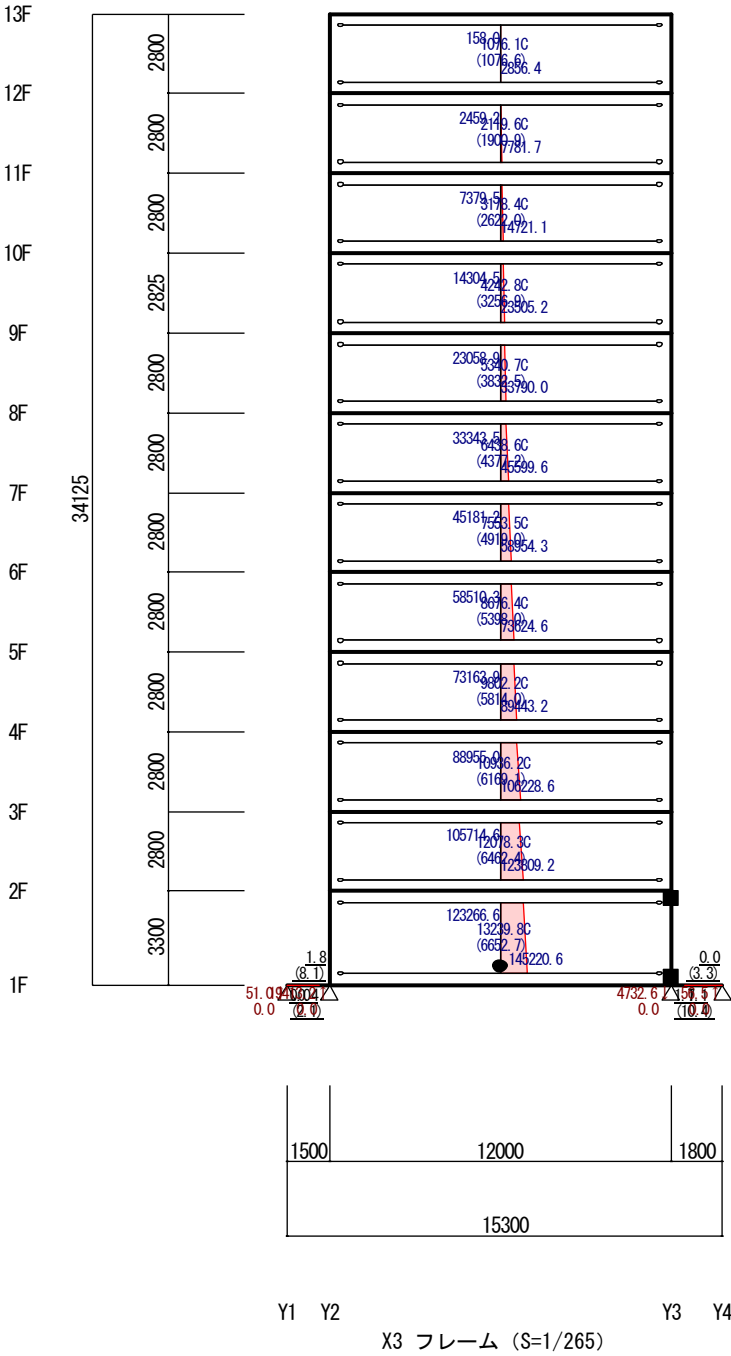


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

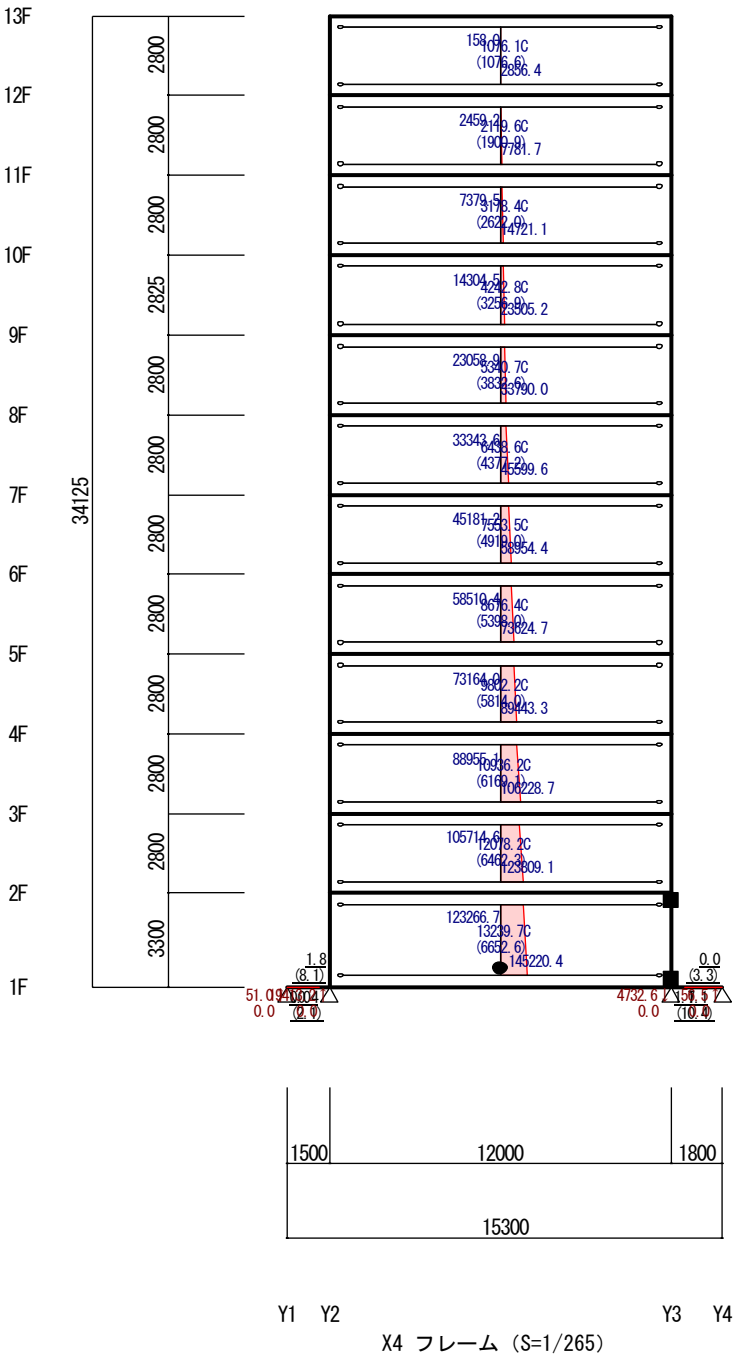

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

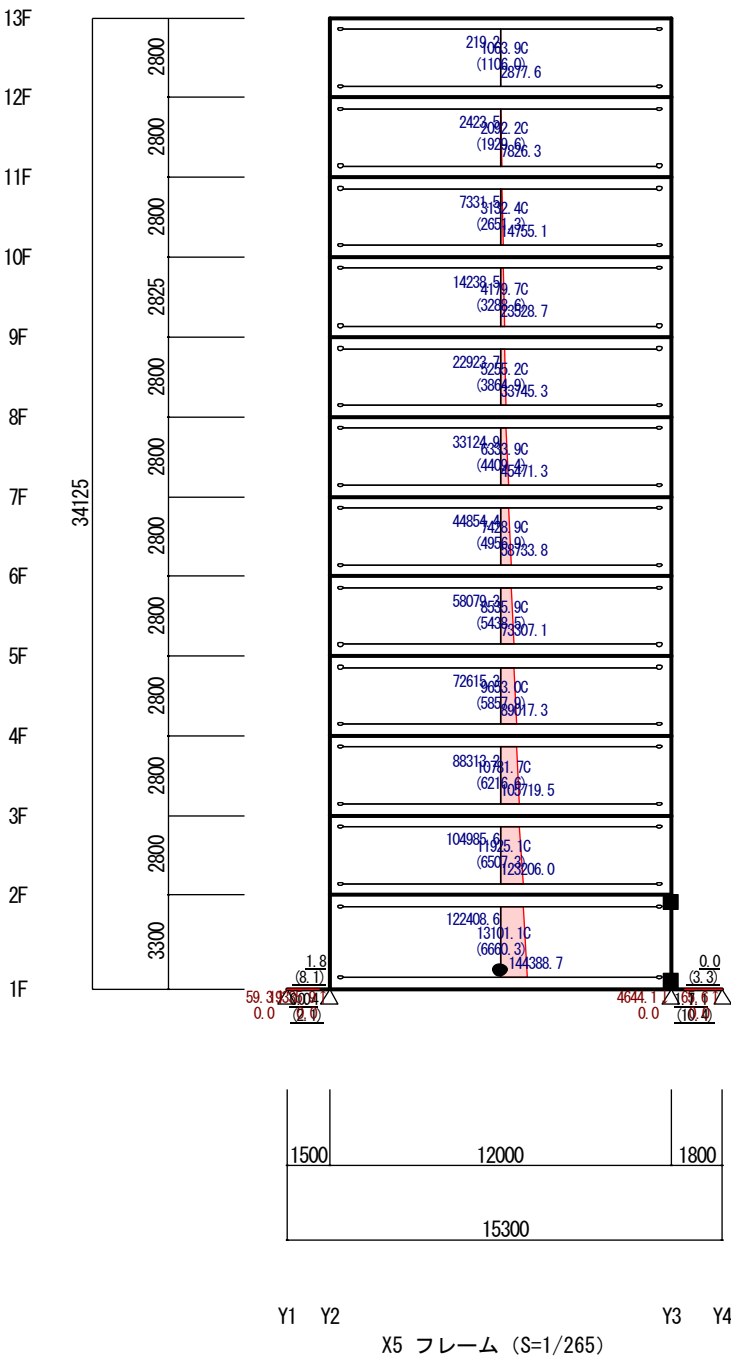


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

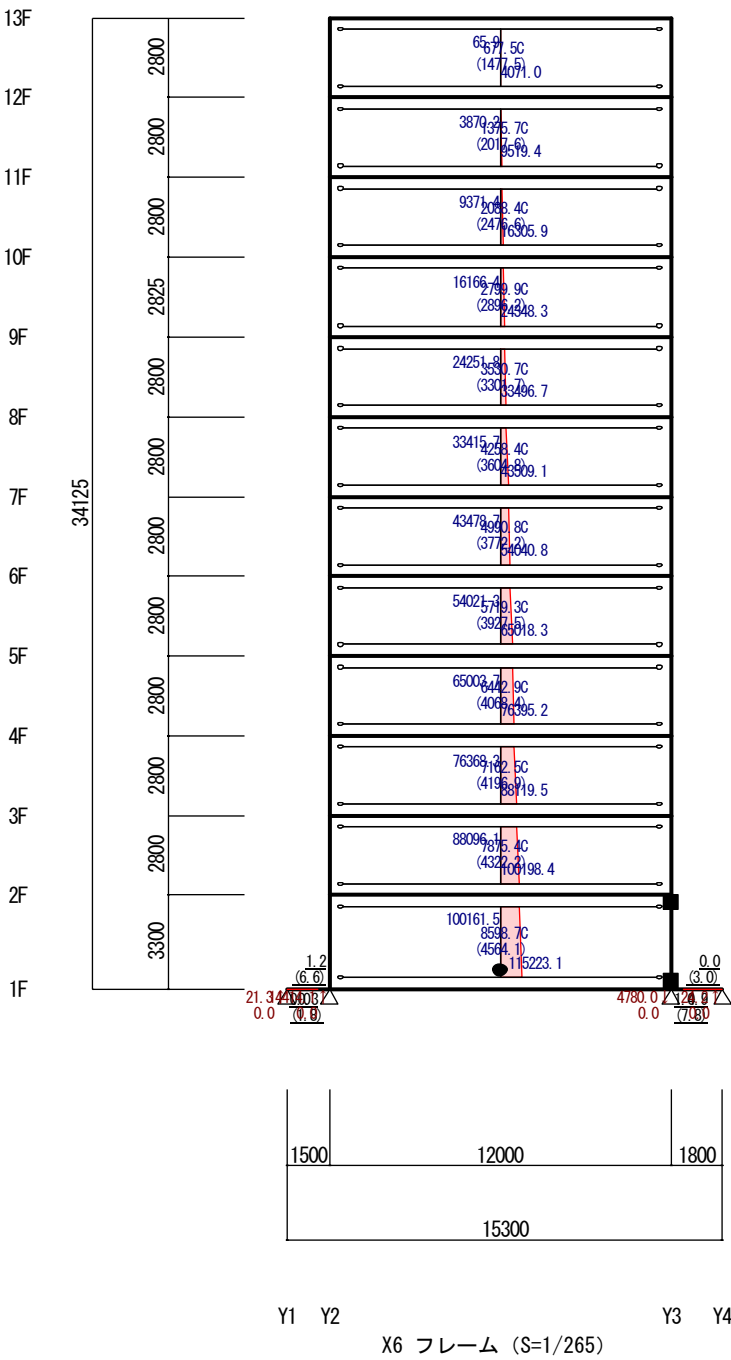


U-4. 5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4. 5. 1 終局時機構図（保有耐力時）

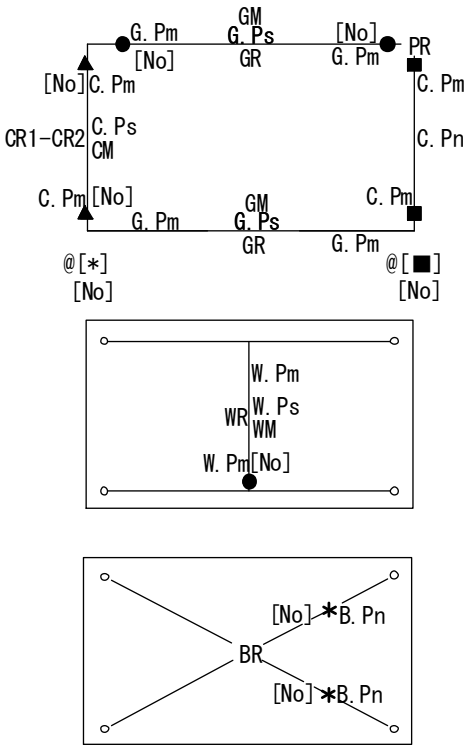


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

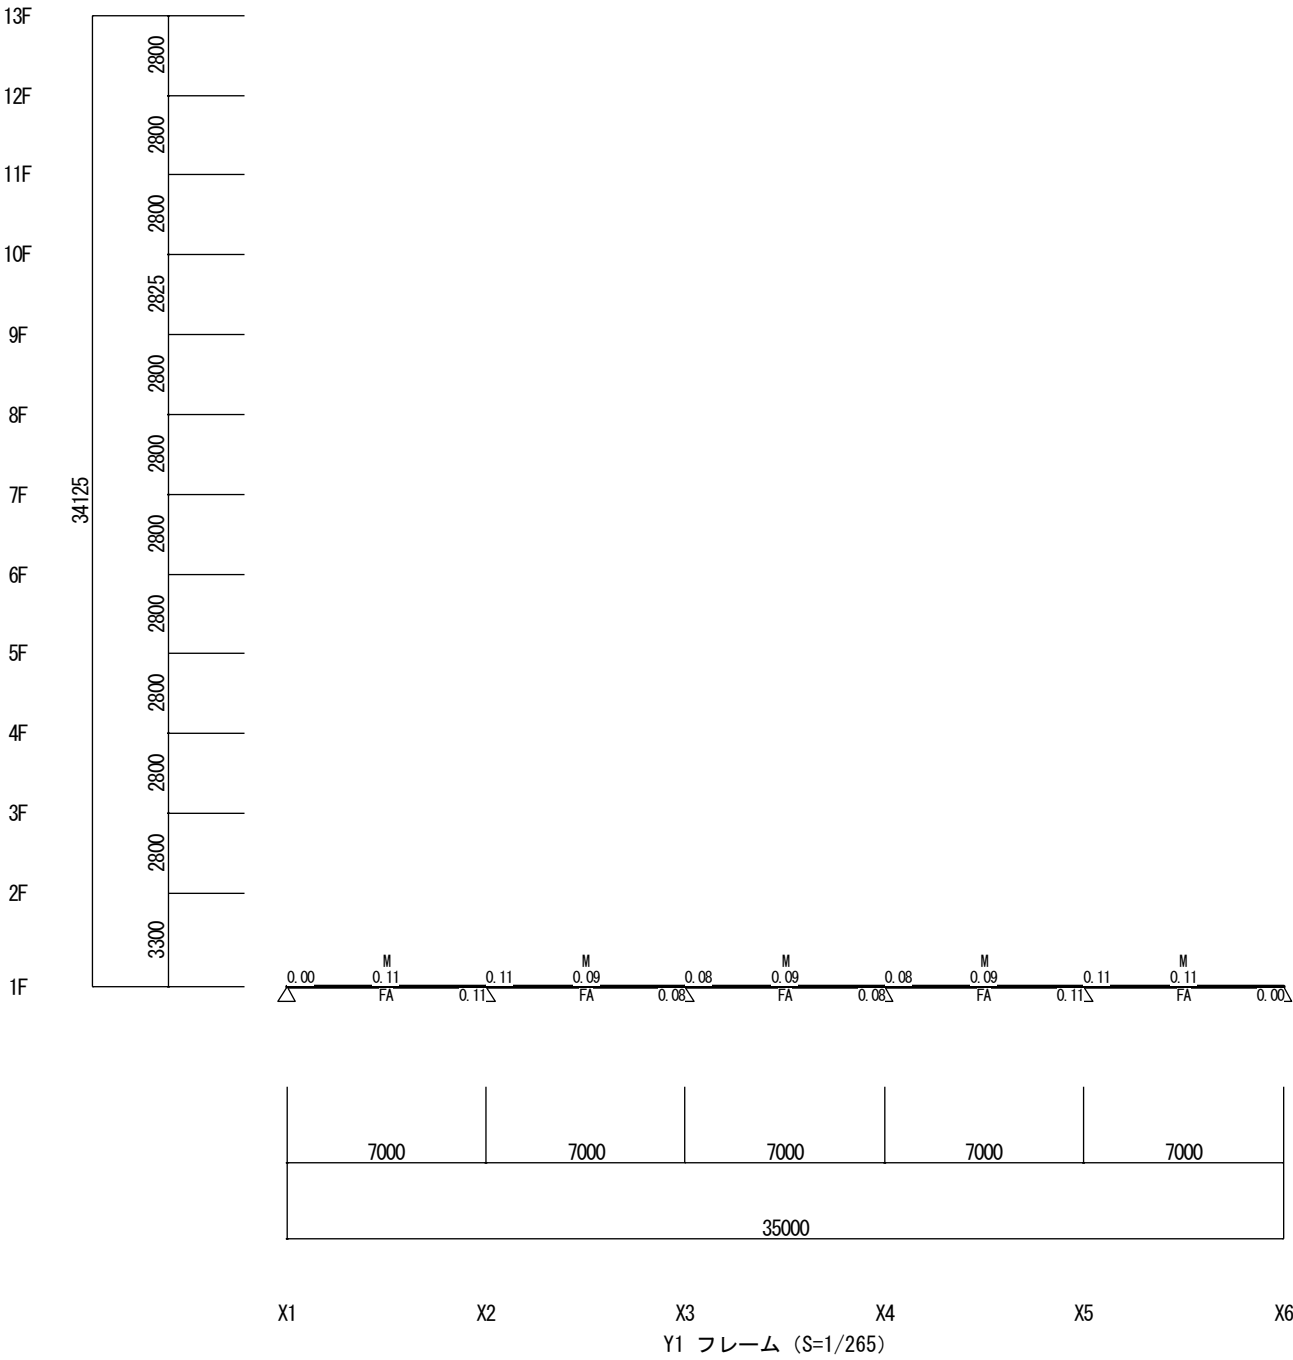


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

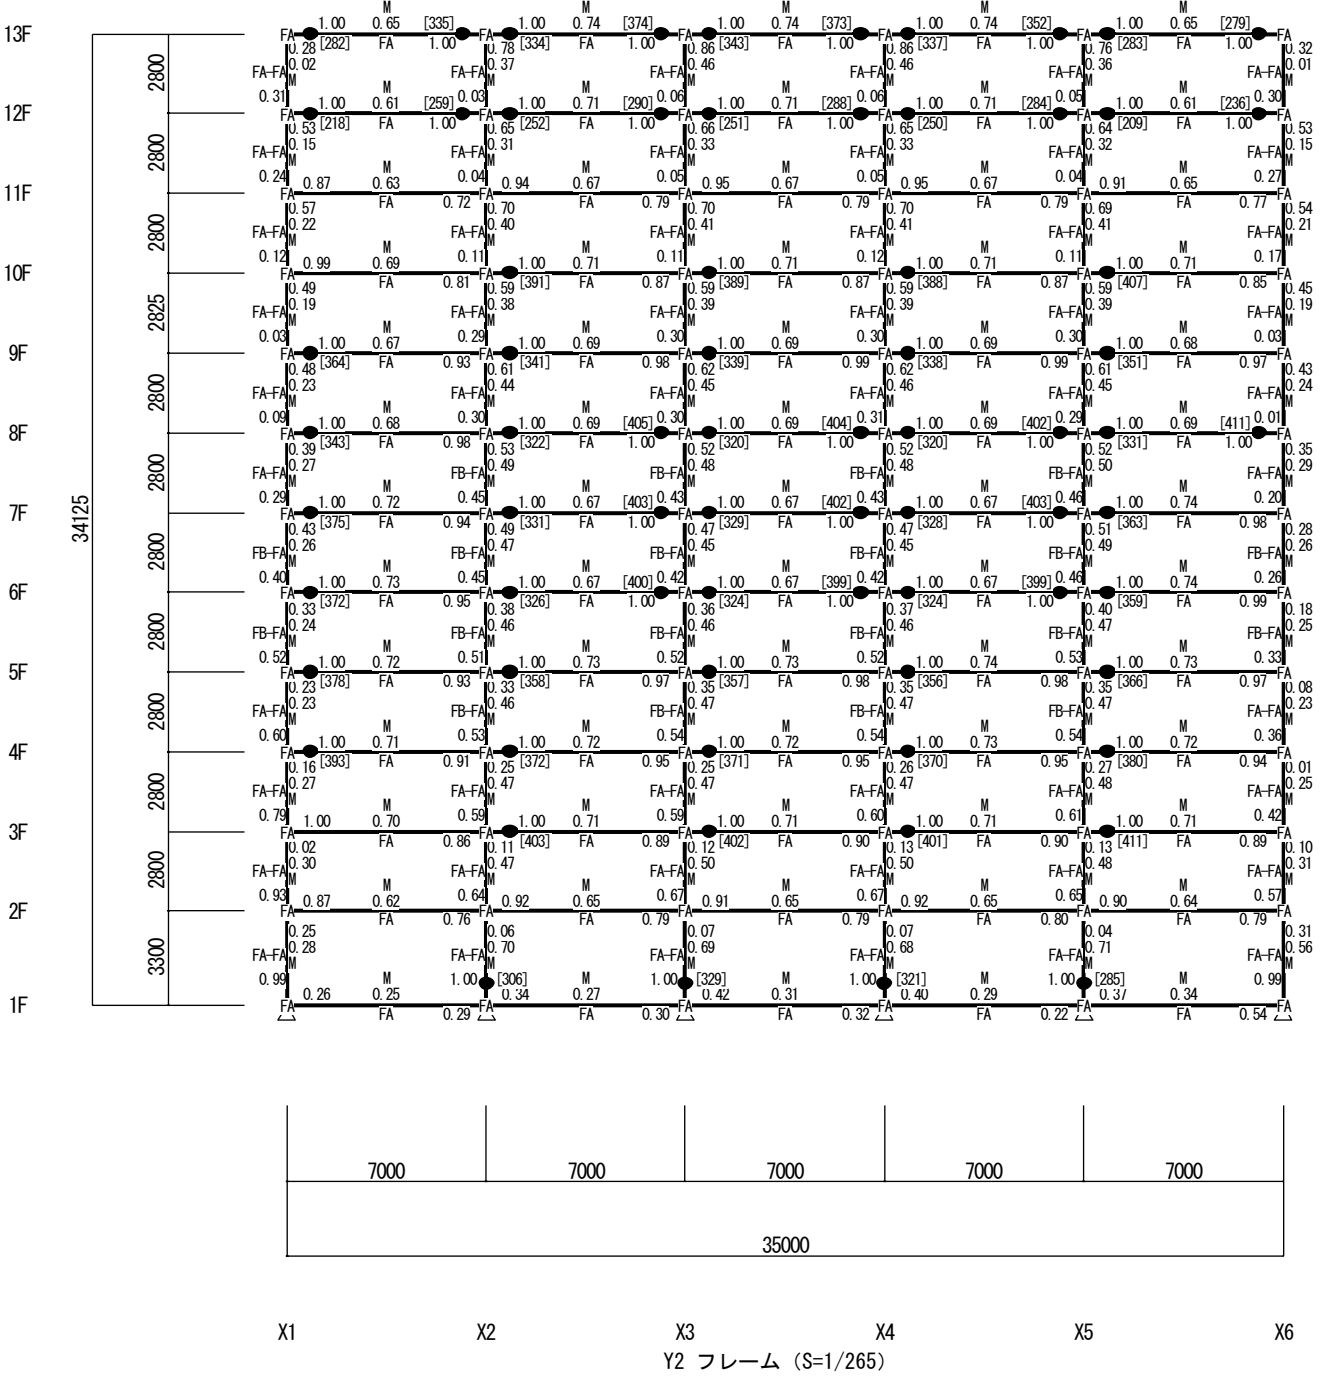


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

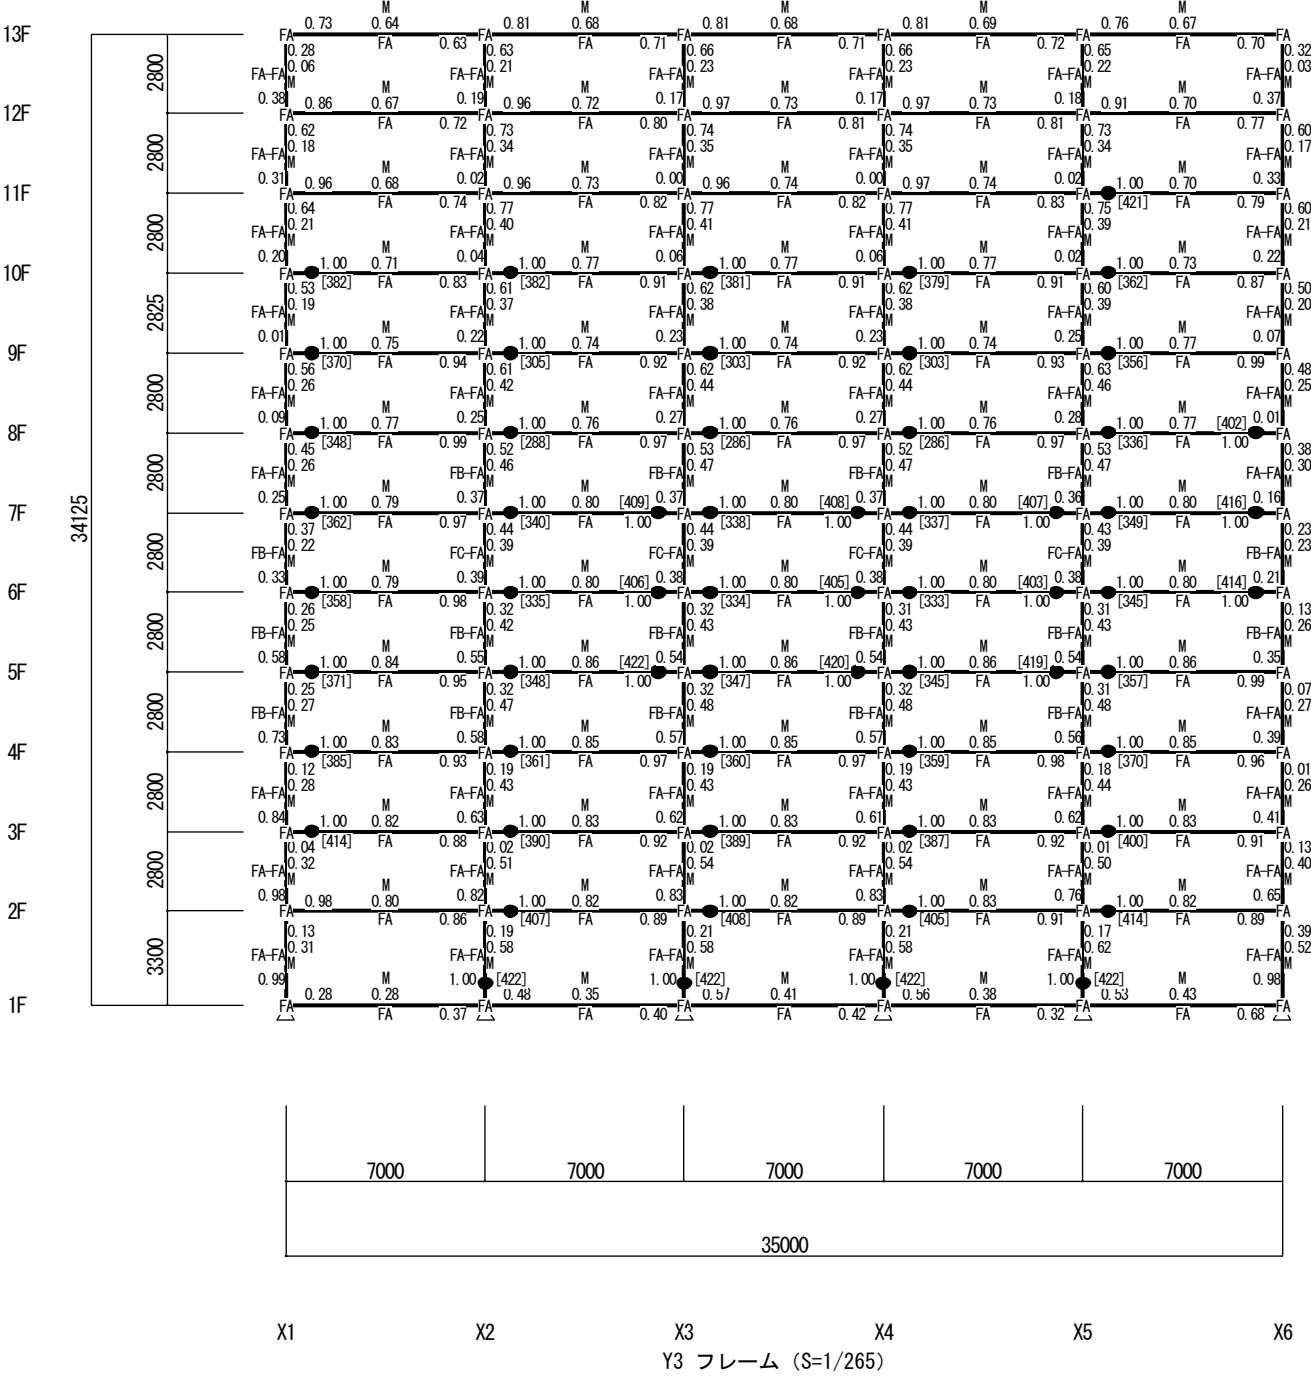


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

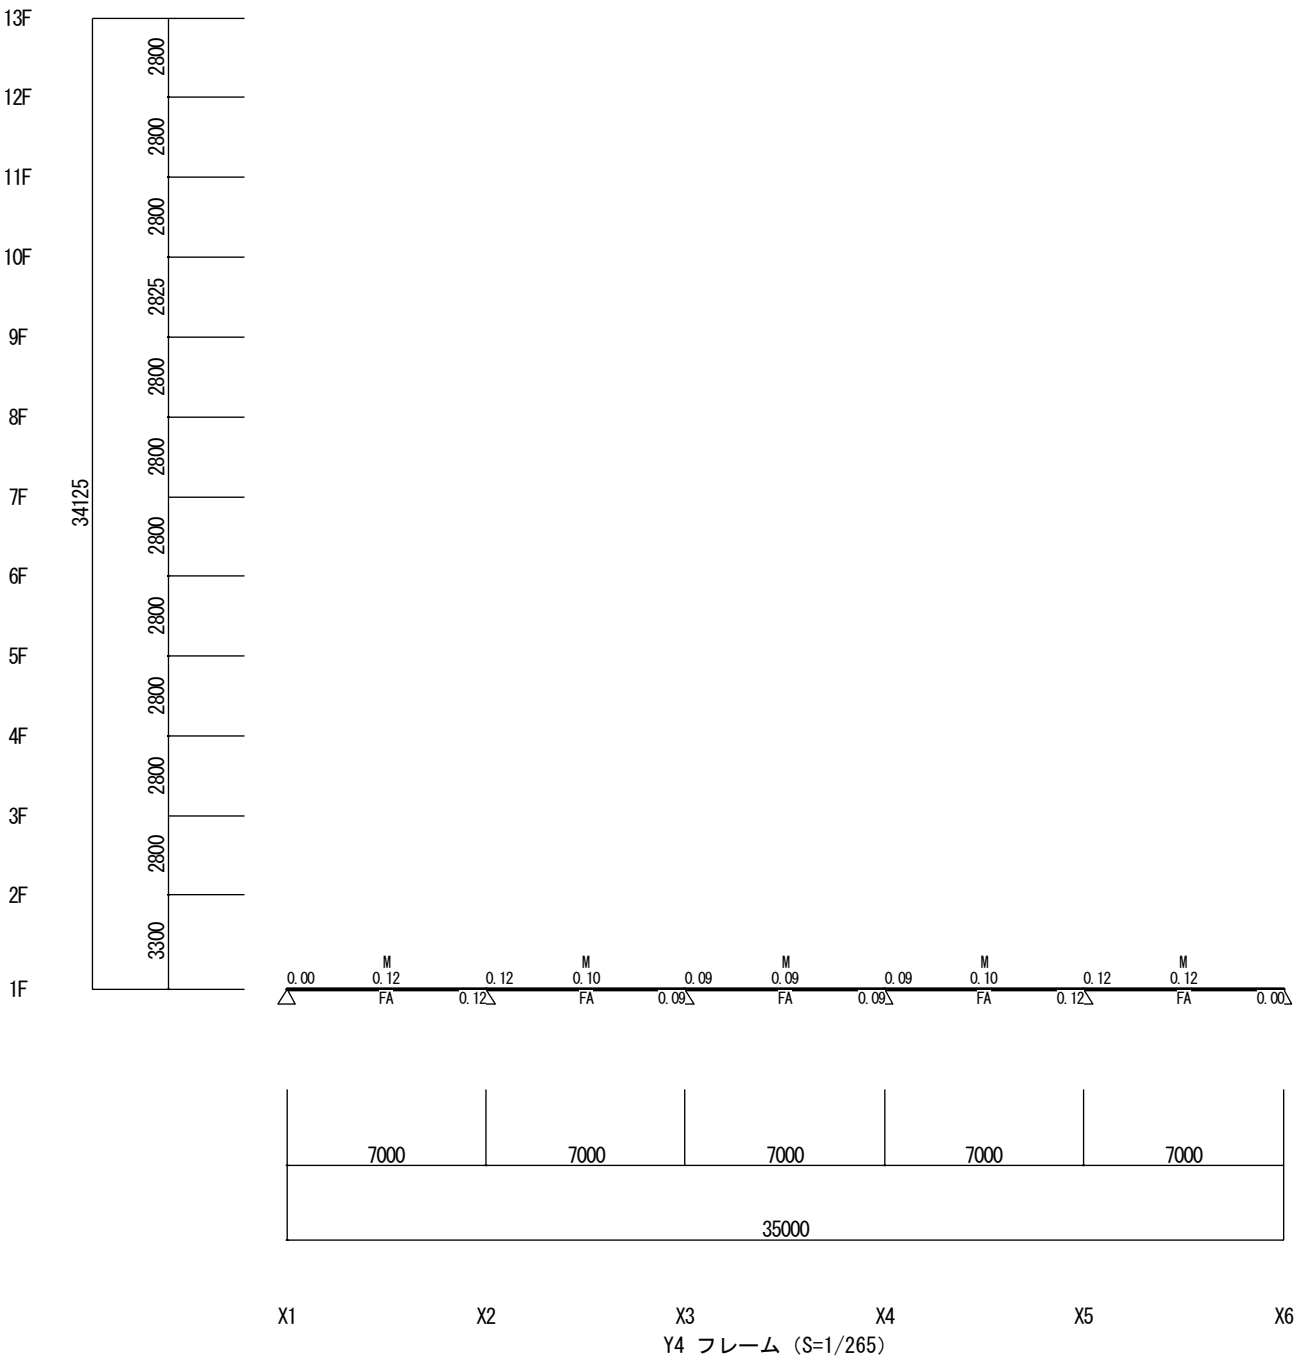


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

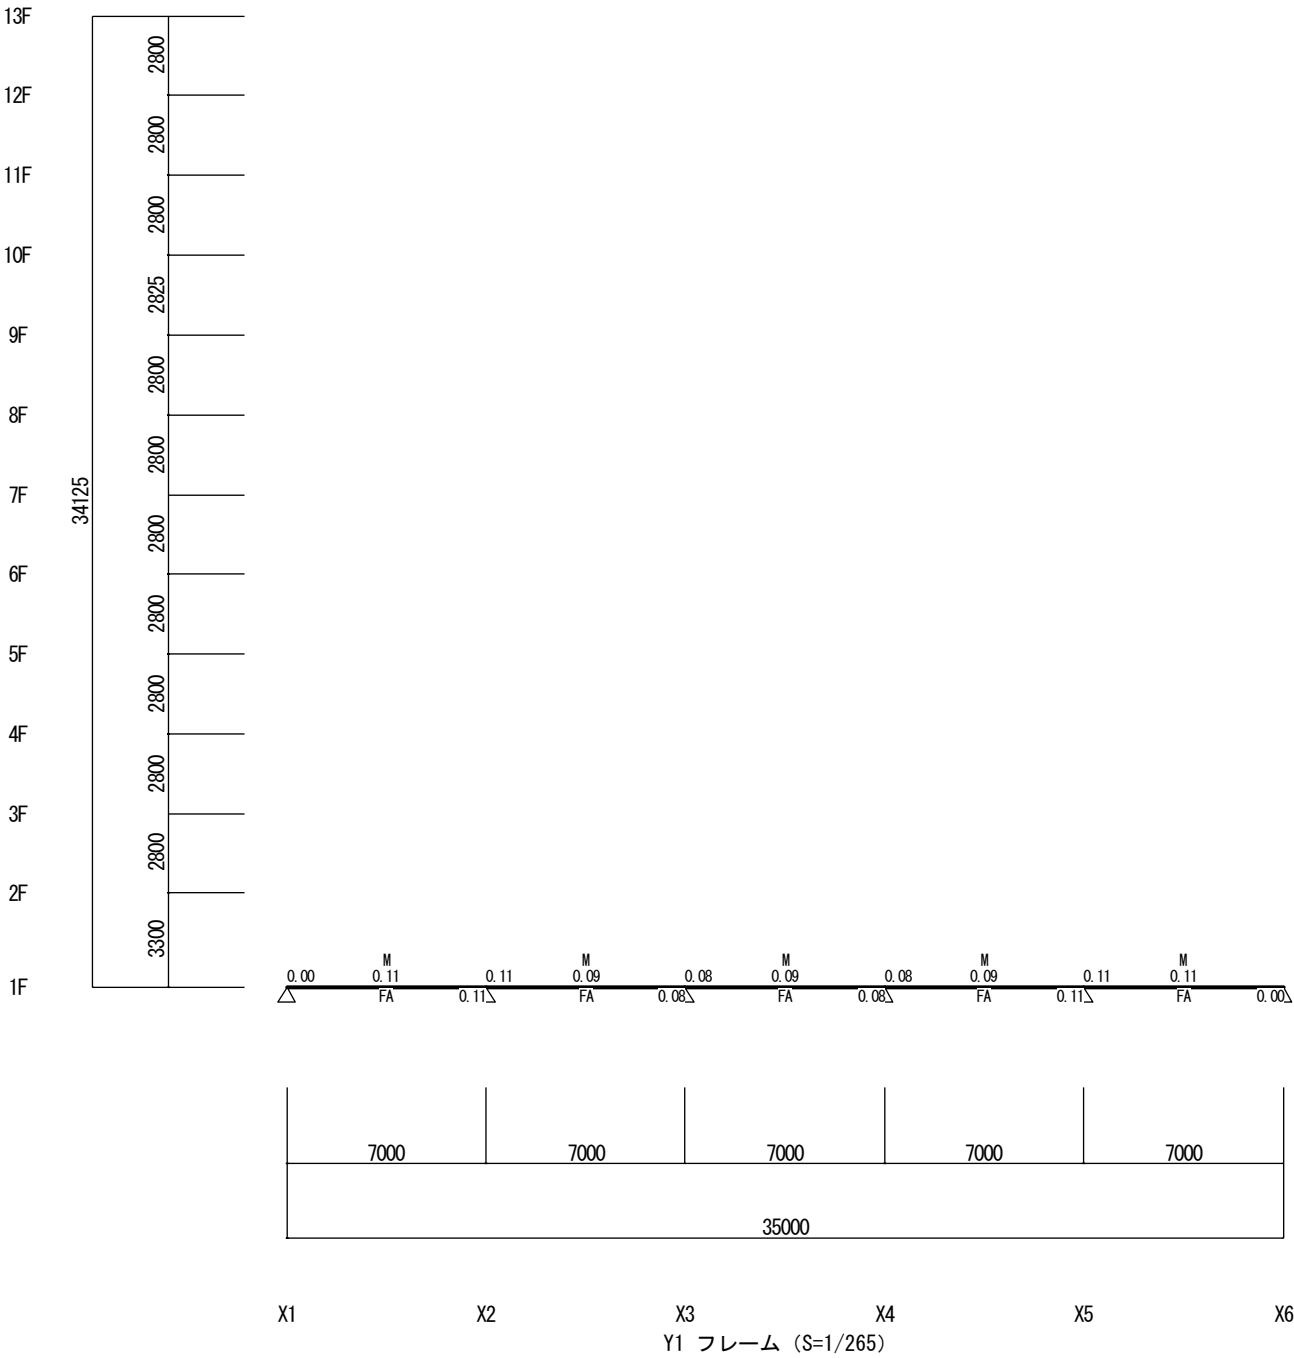


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

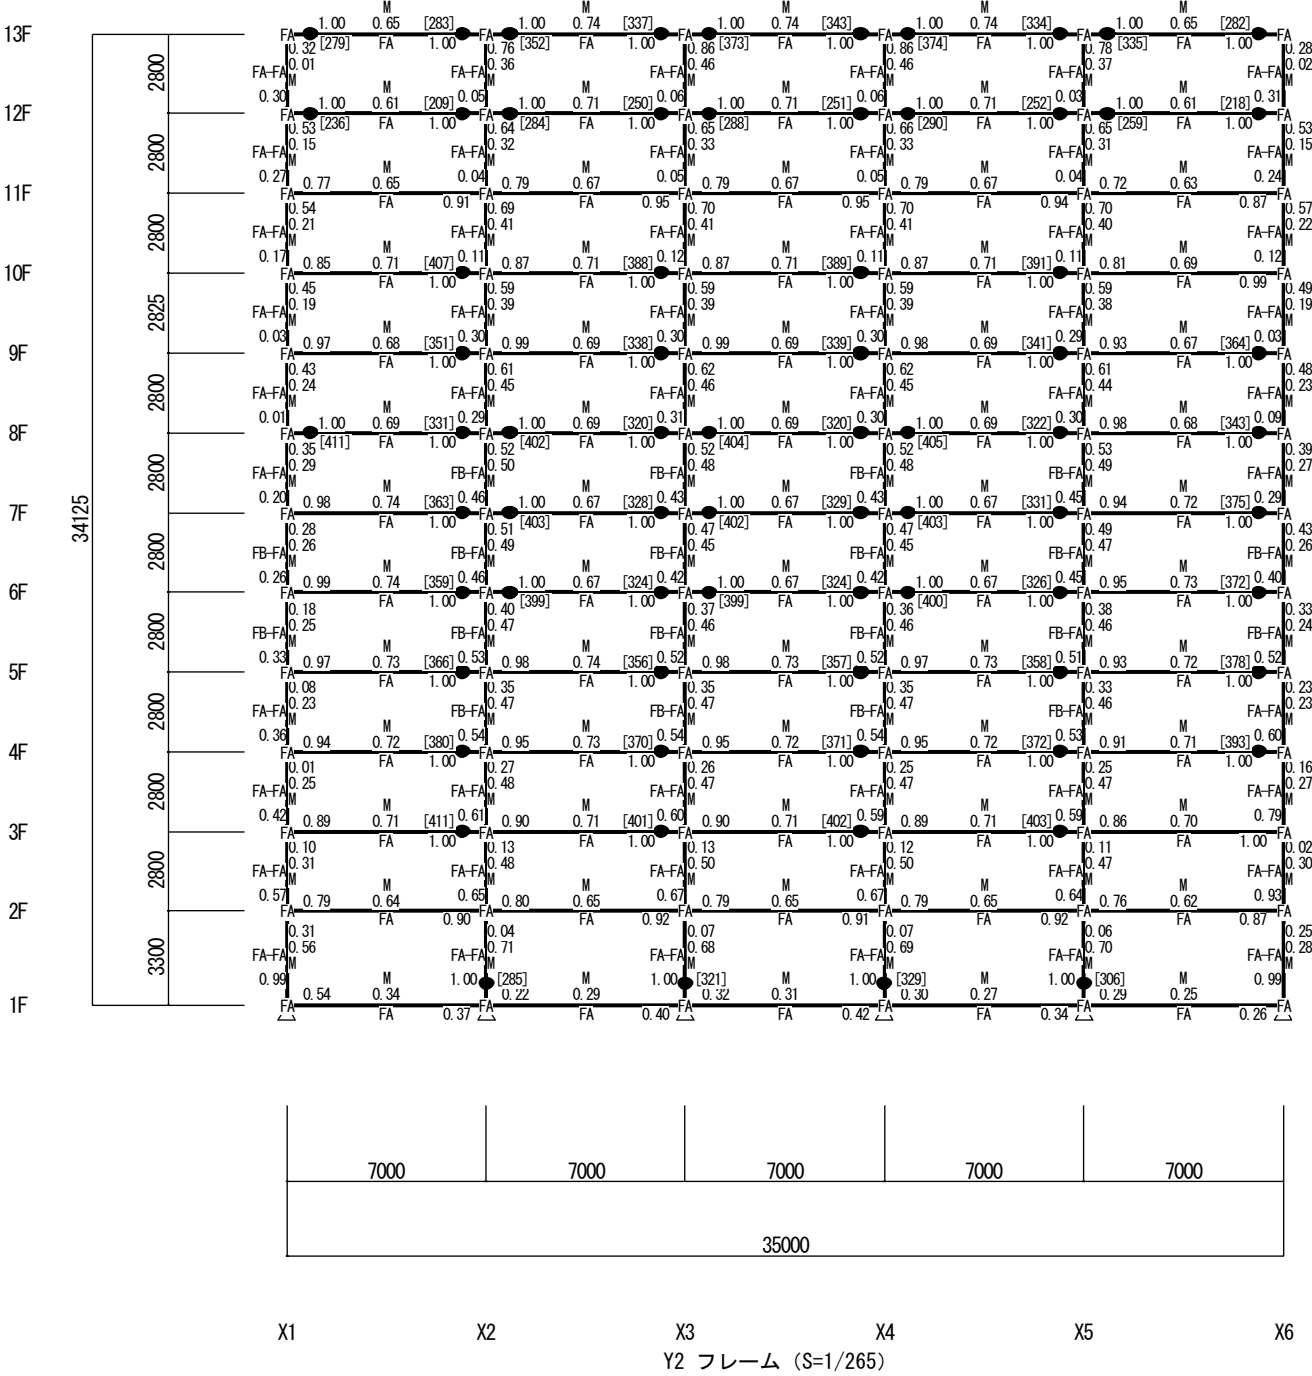


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

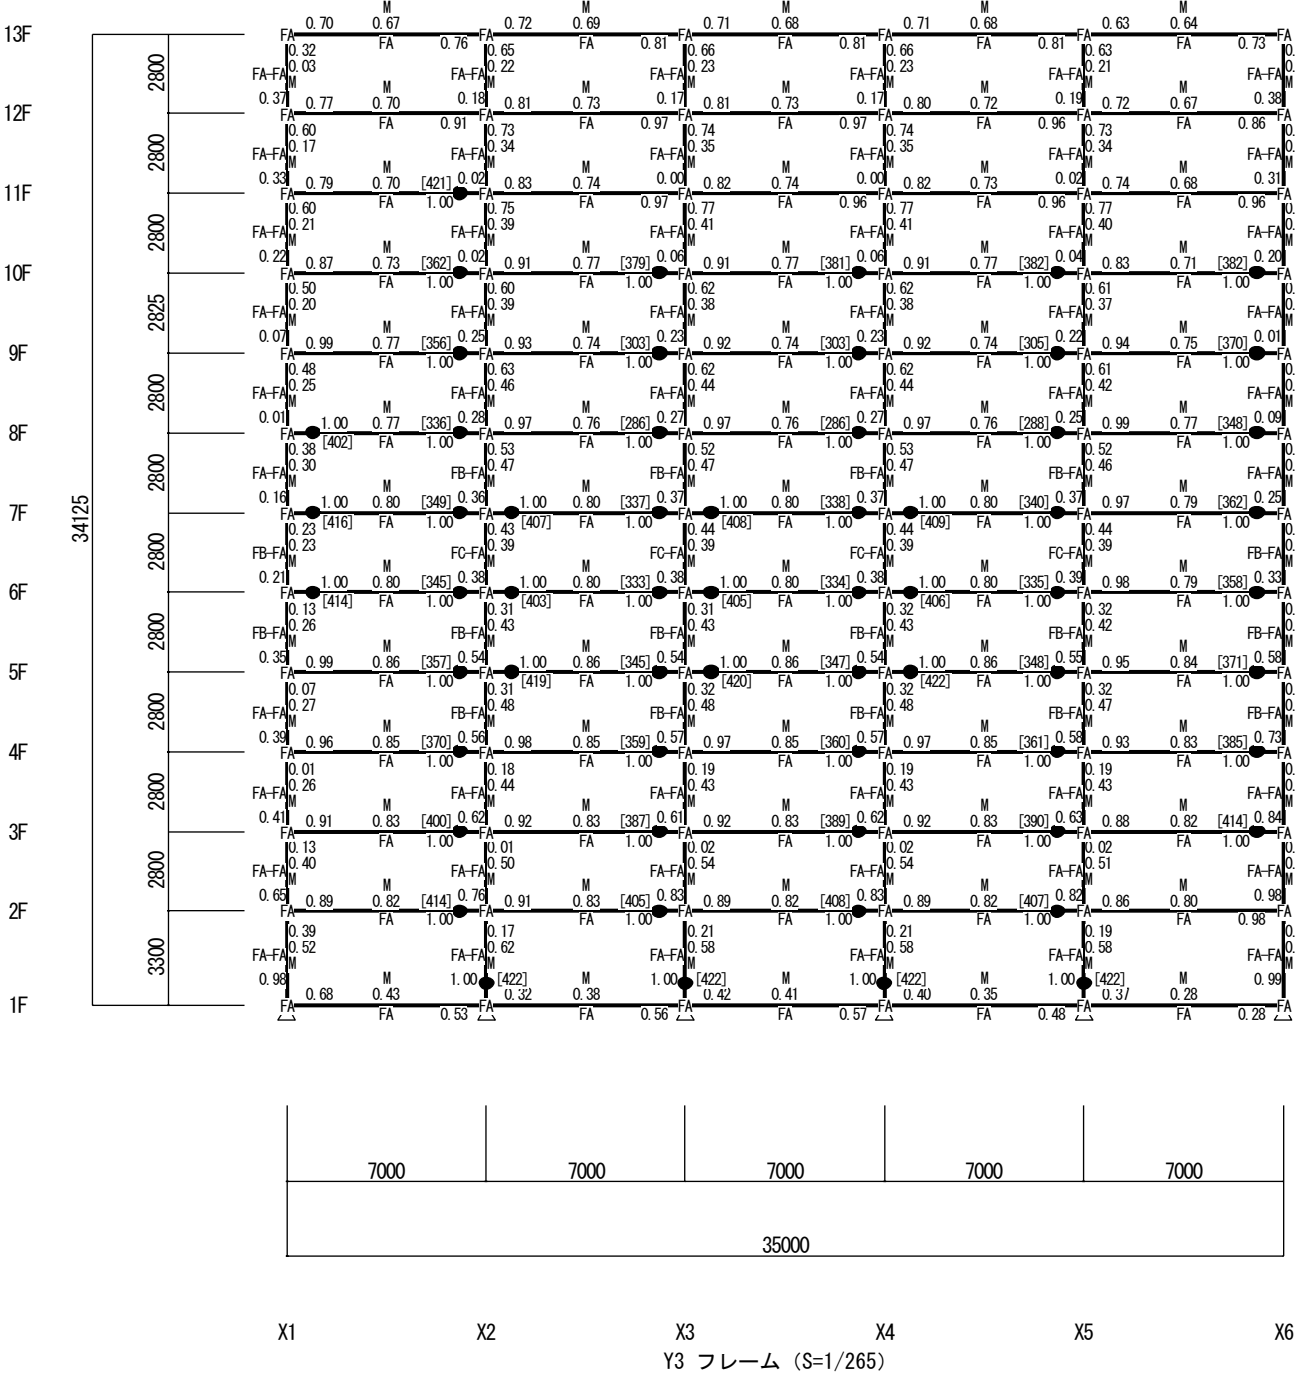


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

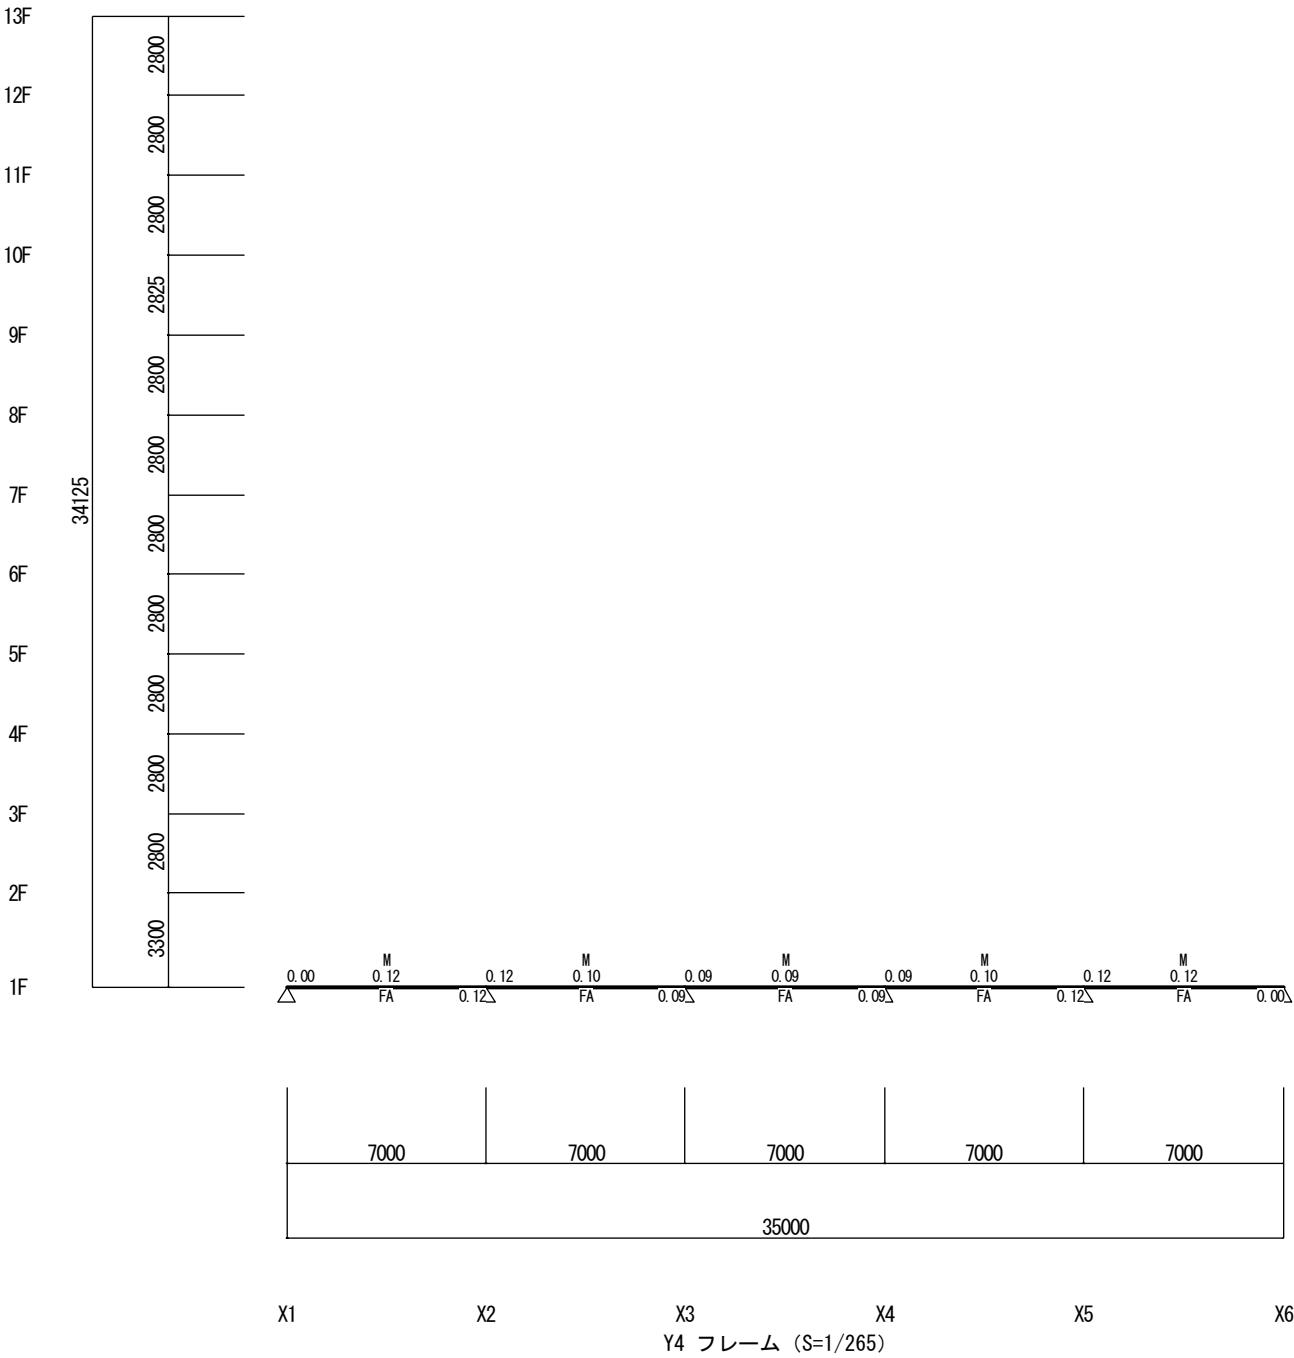


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

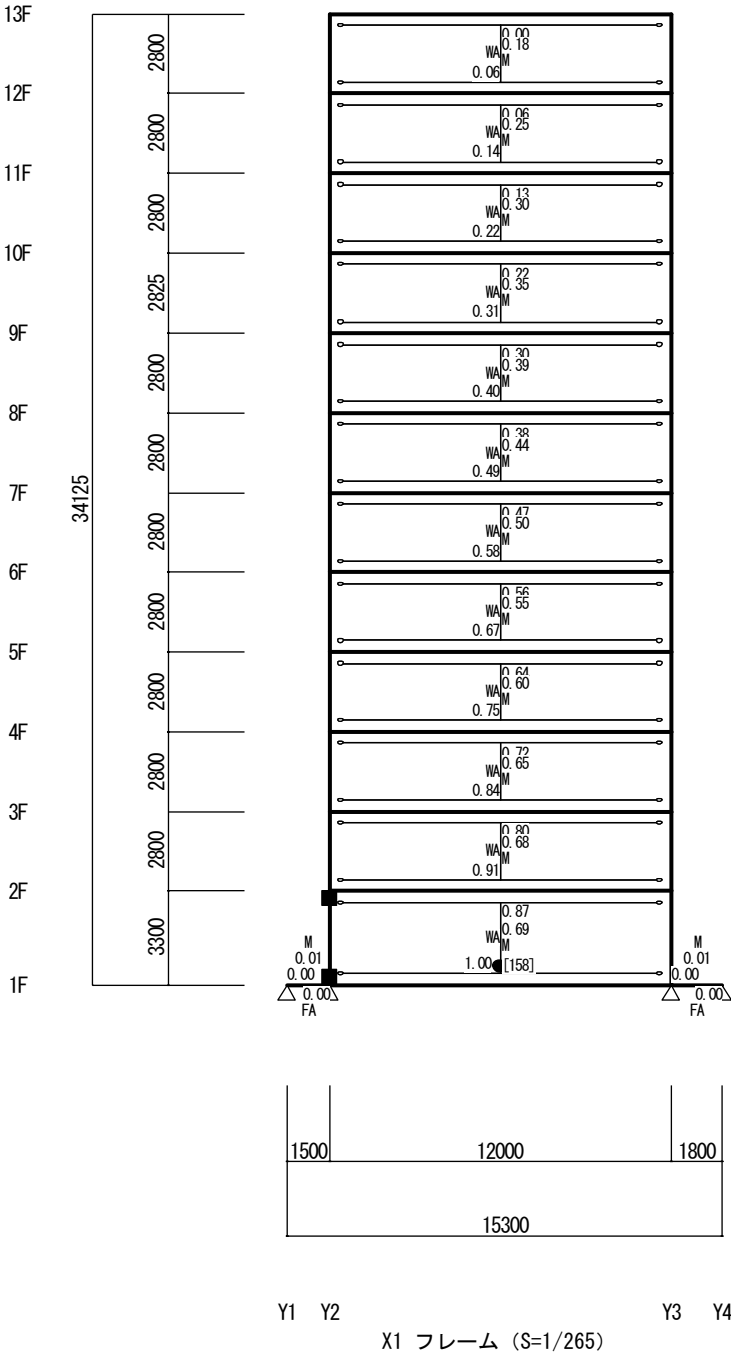


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

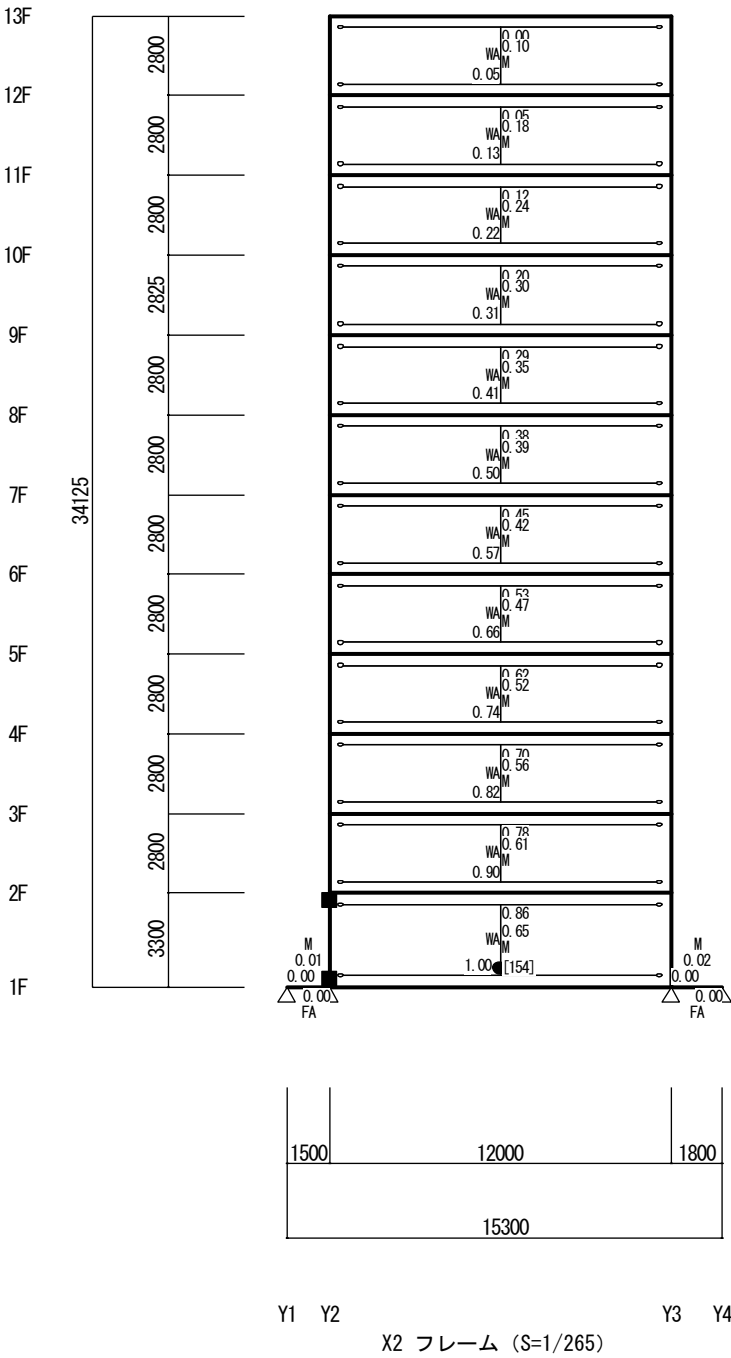


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

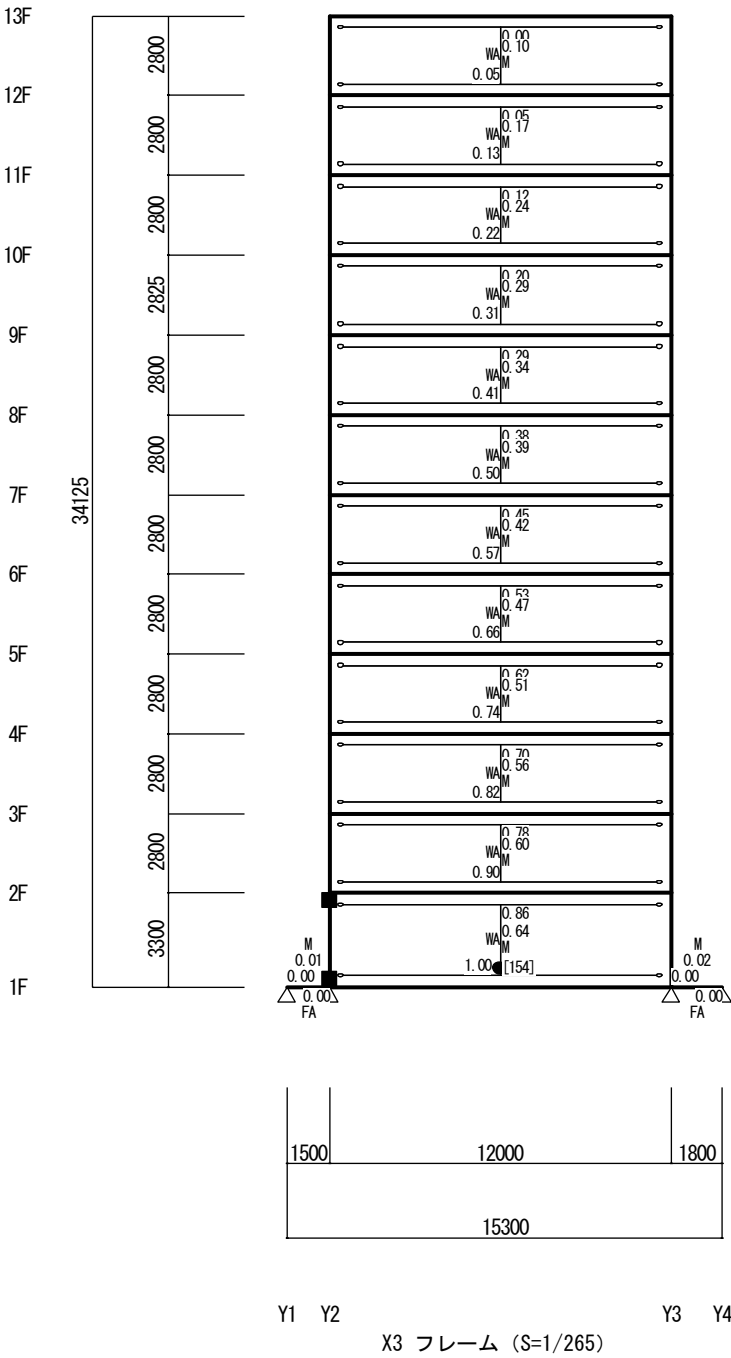


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

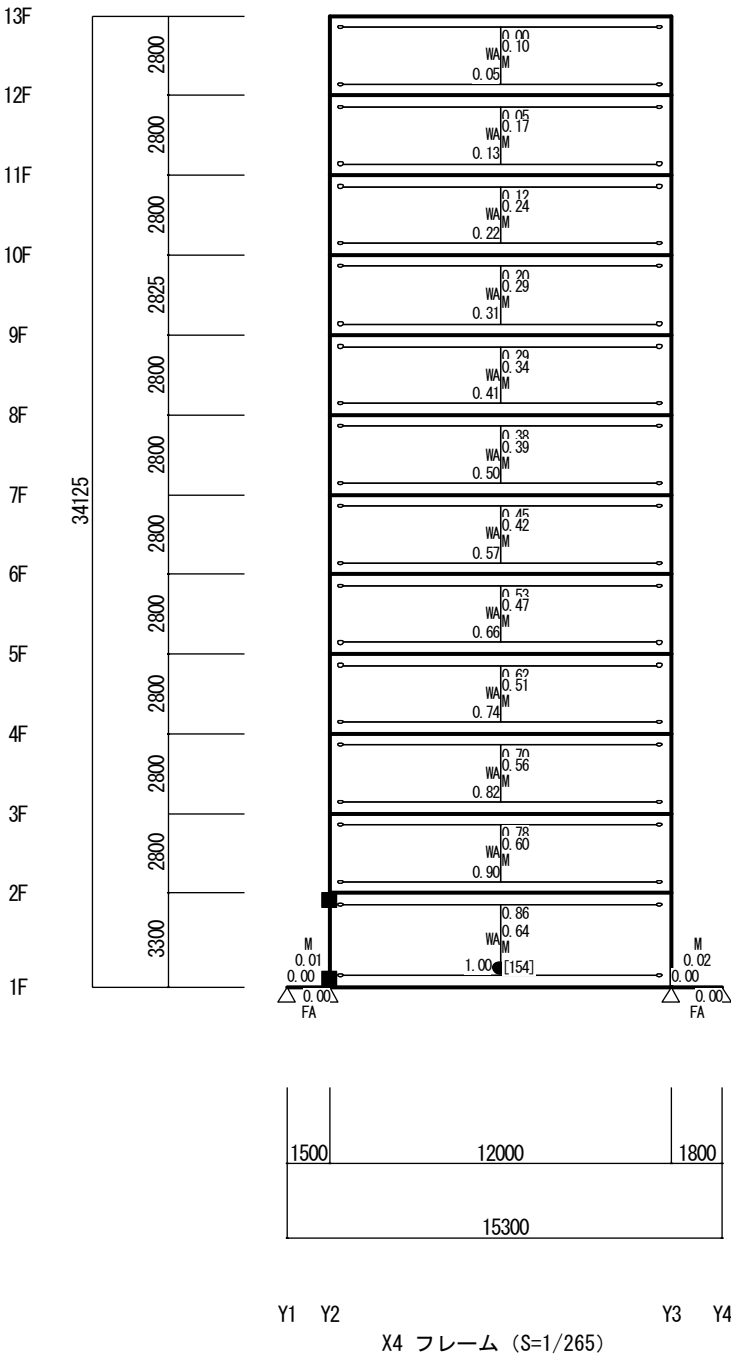


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

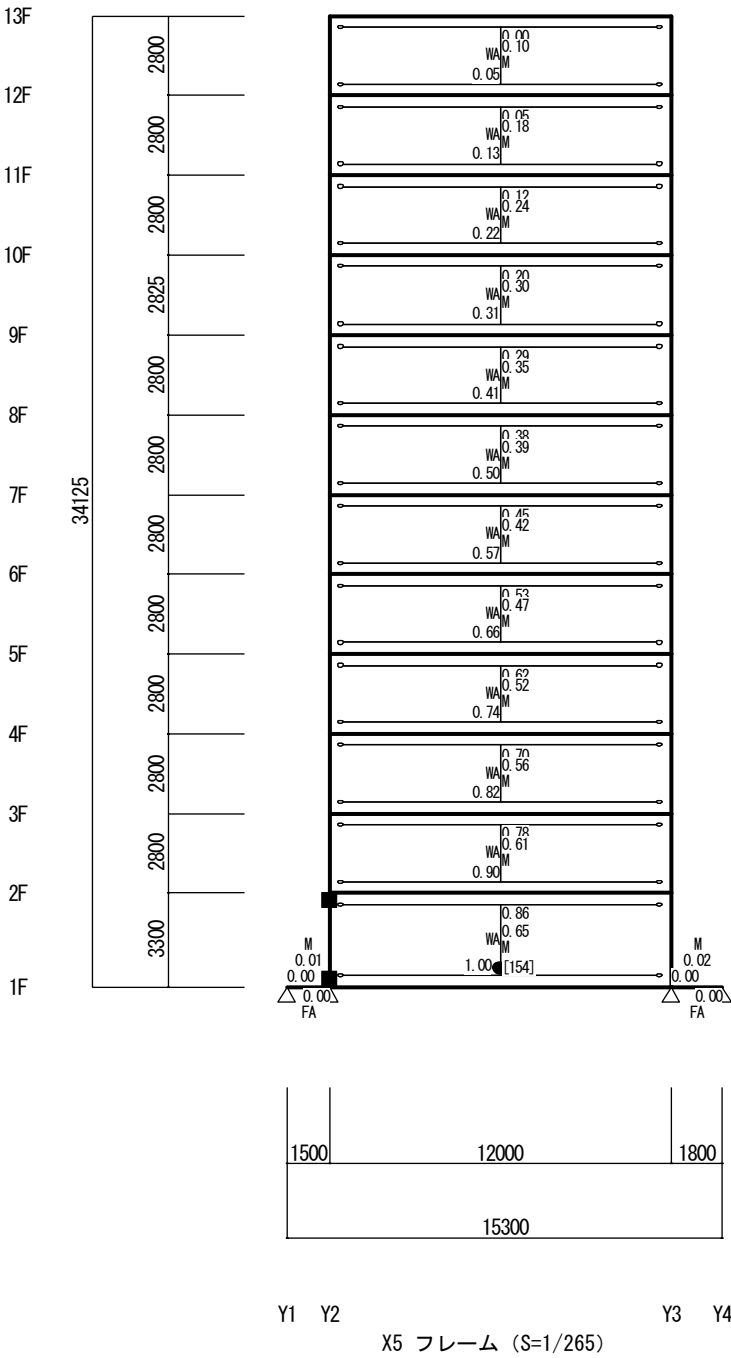


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

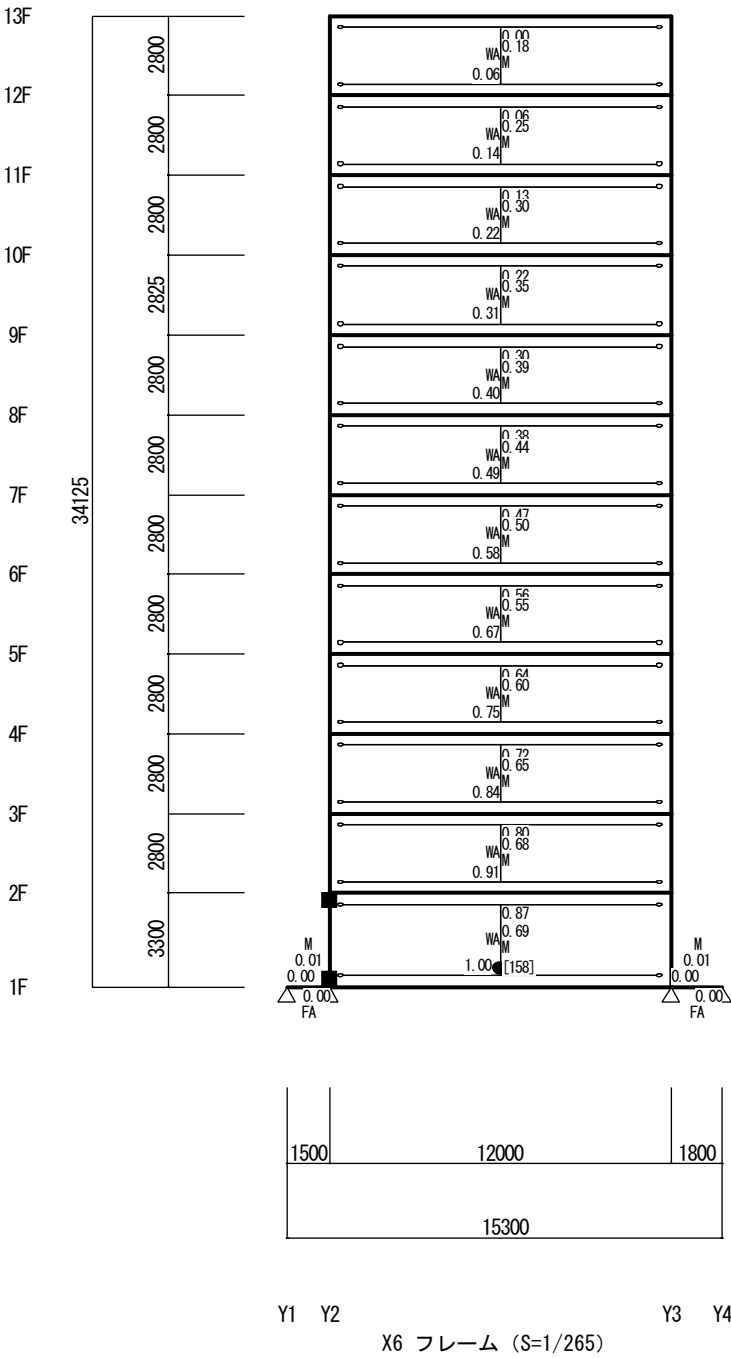


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

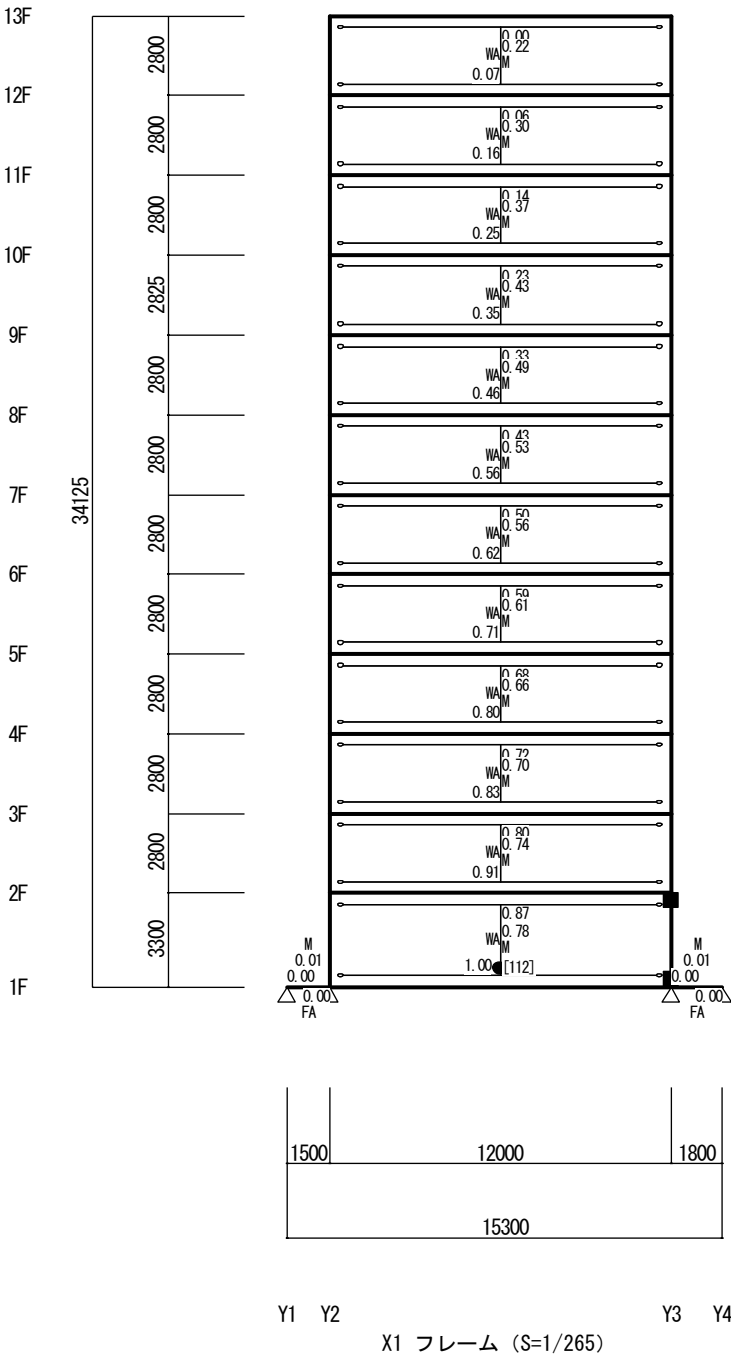


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

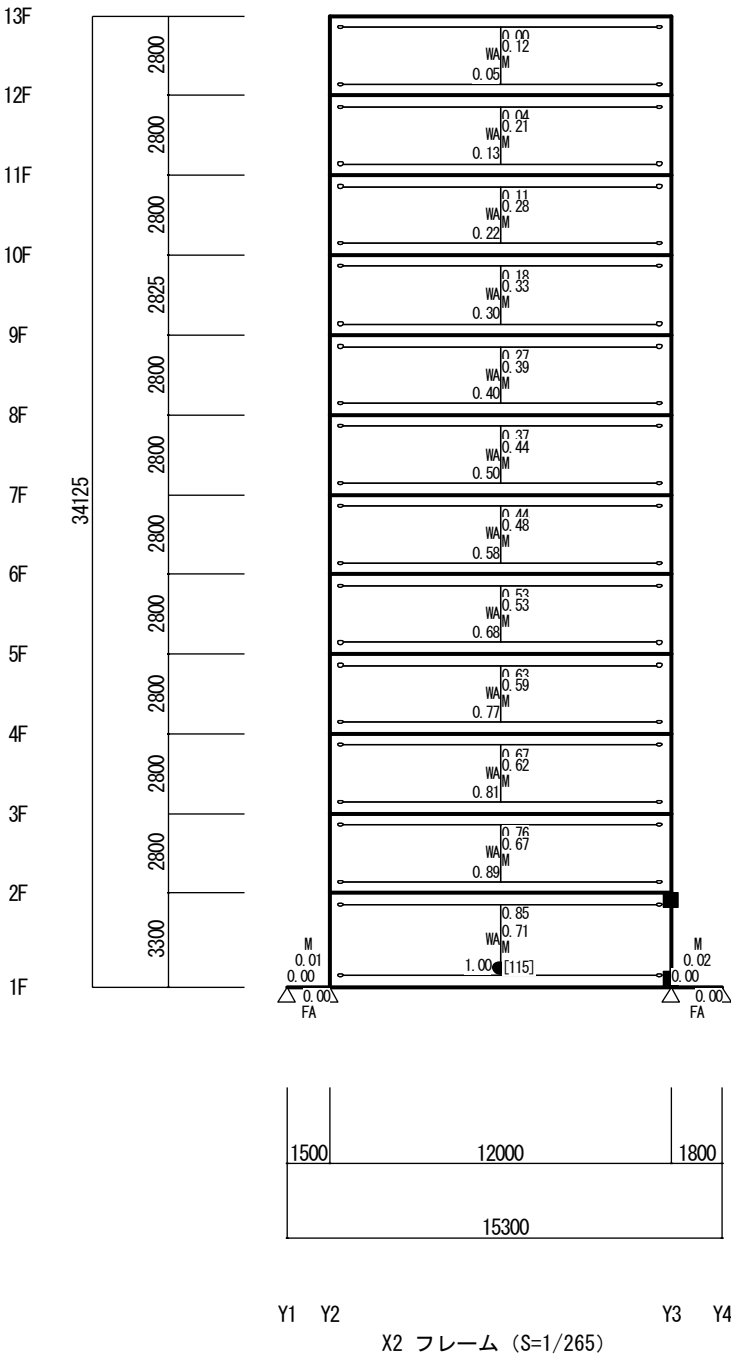


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

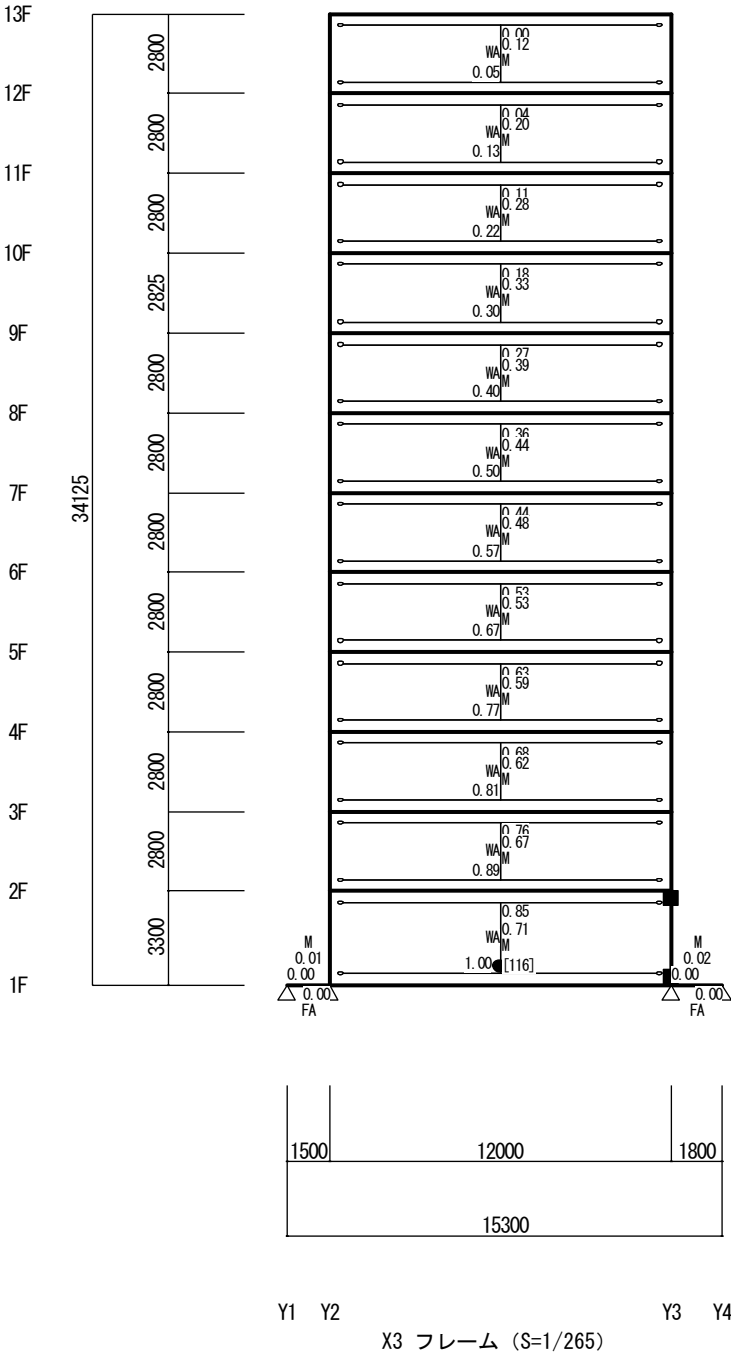


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

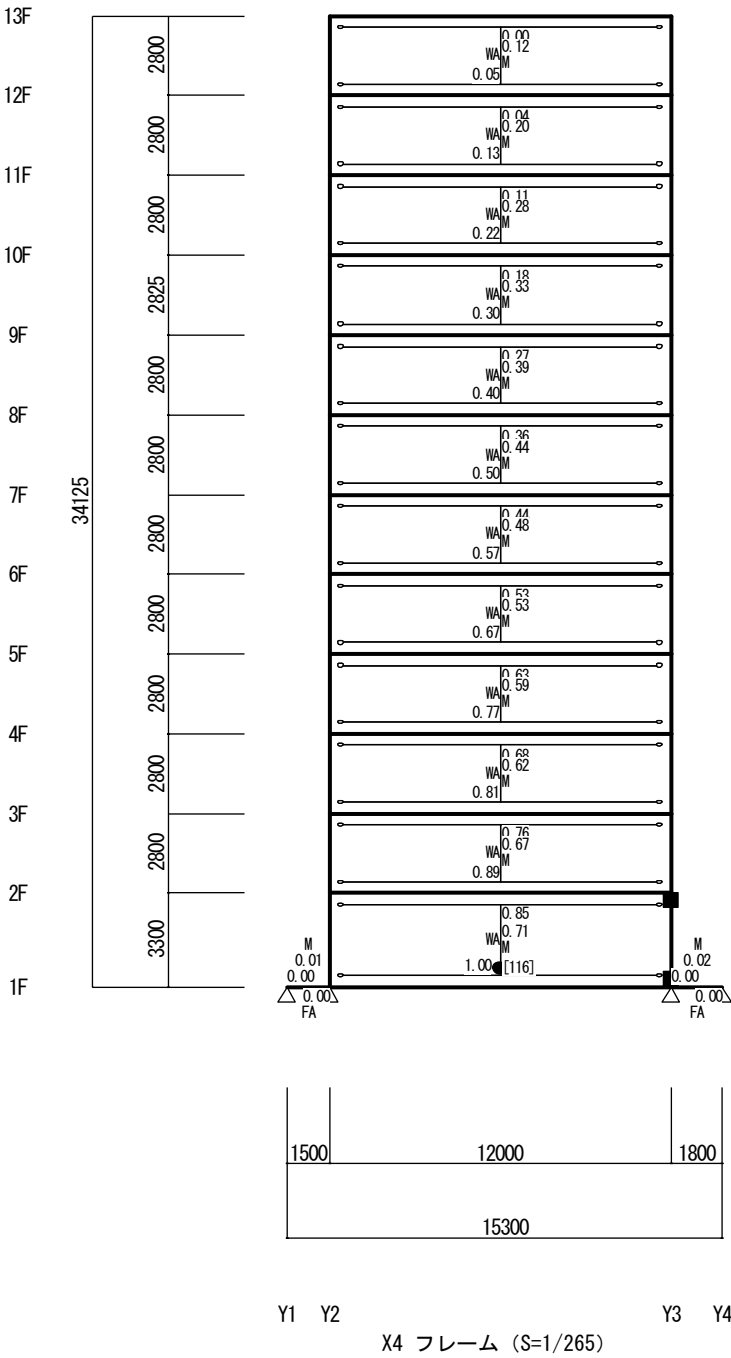

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

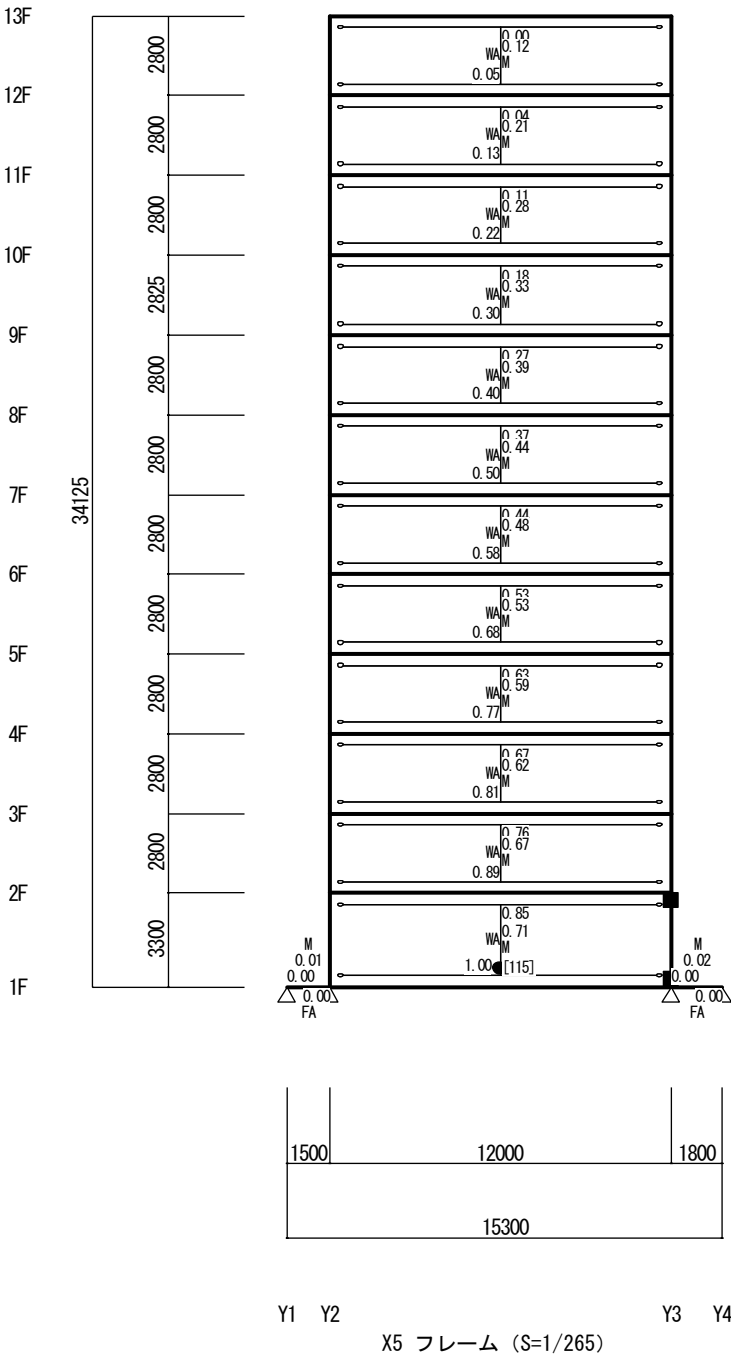

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

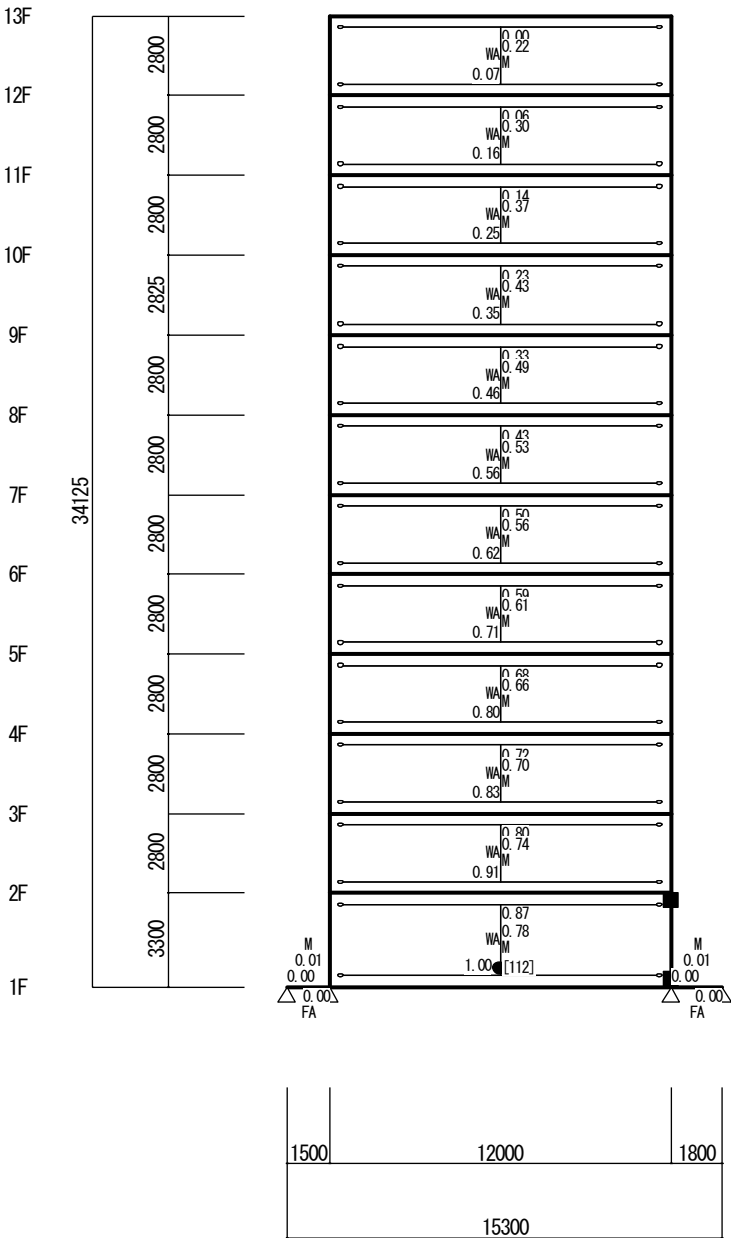

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.052	1.87	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.87	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.049	1.76	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.76	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.90	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.90	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.020	0.71	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	1F	X2	X3	FA	M	0.023	0.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.77	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.16	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.69	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.71	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.047	1.71	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.71	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.25	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.25	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.25	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.81	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	1F	X2	X3	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.55	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.052	1.87	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.87	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.049	1.76	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.76	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.90	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.90	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.90	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X2	X3	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.032	1.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.021	0.77	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.023	0.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.71	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.69	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.71	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.047	1.71	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.74	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.71	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	6F	X2	X3	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.25	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.25	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.25	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.043	1.55	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.81	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.68	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.57	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	1F	X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.016	0.58	36.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.58	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.53	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.16	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	1F	X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.72	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.017	0.63	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.63	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.57	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	6F	X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o F_c	P_t	τ_u/F_c τ_u F_c	N/N_o N N_o
Y2	12F	X1	FA-FA	M	21.73②	0.009	0.12	0.00	(0.01)
						0.32		0.15	310.18
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	4.97②	0.029	0.17	0.02	(0.03)
						1.04		0.81	717.58
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FA-FA	M	4.27②	0.034	0.17	0.03	(0.04)
						1.24		1.08	853.03
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FA-FA	M	4.27②	0.034	0.17	0.03	(0.04)
						1.23		1.08	851.73
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	5.10②	0.032	0.17	0.02	(0.03)
						1.17		0.79	805.11
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	12.12②	0.017	0.12	0.00	(0.02)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X6	FA-FA	M	12.12②	0.62 36.00	0.12	0.09 36.00	604.65 33436.30
	11F	X1	FA-FA	M	9.46②	0.016 0.57 36.00	0.12	0.01 0.28 36.00	(0.02) 560.49 33436.30
						0.045		0.03	(0.05)
						1.63	0.17	1.10	1127.38
		X2	FA-FA	M	3.95②	36.00		36.00	23757.60
						0.050		0.03	(0.05)
						1.78	0.17	1.12	1230.71
		X3	FA-FA	M	4.00②	36.00		36.00	23757.60
						0.049		0.03	(0.05)
						1.77	0.17	1.12	1223.80
		X4	FA-FA	M	4.00②	36.00		36.00	23757.60
						0.052		0.03	(0.05)
						1.86	0.17	1.10	1286.69
		X5	FA-FA	M	4.03②	36.00		36.00	23757.60
						0.032		0.01	(0.03)
						1.16	0.12	0.27	1135.88
		X6	FA-FA	M	13.42②	36.00		36.00	33436.30
						0.018		0.02	(0.02)
						0.66	0.12	0.58	648.11
		X1	FA-FA	M	5.98②	36.00		36.00	33436.30
						0.071		0.04	(0.07)
						2.55	0.17	1.43	1759.00
		X2	FA-FA	M	3.95②	36.00		36.00	23757.60
						0.074		0.04	(0.08)
						2.66	0.17	1.43	1836.10
		X3	FA-FA	M	3.97②	36.00		36.00	23757.60
						0.074		0.04	(0.08)
						2.65	0.17	1.43	1826.05
		X4	FA-FA	M	3.97②	36.00		36.00	23757.60
						0.075		0.04	(0.08)
						2.71	0.17	1.44	1872.58
		X5	FA-FA	M	3.98②	36.00		36.00	23757.60
						0.050		0.02	(0.05)
						1.79	0.12	0.63	1750.27
		X6	FA-FA	M	7.09②	36.00		36.00	33436.30
						0.016		0.02	(0.02)
						0.59	0.16	0.60	579.78
		X1	FA-FA	M	4.98②	36.00		36.00	33374.82
						0.078		0.04	(0.08)
						2.80	0.20	1.59	2096.52
		X2	FA-FA	M	3.19②	36.00		36.00	25567.19
						0.081		0.04	(0.08)
						2.90	0.20	1.59	2169.69
		X3	FA-FA	M	3.21②	36.00		36.00	25567.19
						0.080		0.04	(0.08)
						2.89	0.20	1.59	2157.58
		X4	FA-FA	M	3.20②	36.00		36.00	25567.19
						0.082		0.04	(0.09)
						2.94	0.20	1.59	2195.20
		X5	FA-FA	M	3.20②	36.00		36.00	25567.19
						0.063		0.02	(0.07)
						2.28	0.16	0.65	2233.59
		X6	FA-FA	M	6.04②	36.00		36.00	33374.82
						0.015		0.02	(0.02)
						0.56	0.16	0.71	545.20
		X1	FA-FA	M	4.17②	36.00		36.00	33374.82
						0.096		0.05	(0.10)
						3.47	0.20	1.78	2591.41
		X2	FA-FA	M	3.00②	36.00		36.00	25567.19
						0.099		0.05	(0.10)
						3.56	0.20	1.79	2658.36
		X3	FA-FA	M	2.99②				

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X3	FA-FA	M	2.99②	36.00	0.20	36.00	25567.19
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.098	0.20	0.05	(0.10)
						3.53		1.79	2641.01
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.099	0.20	0.05	(0.10)
						3.56		1.78	2664.00
						36.00		36.00	25567.19
		X6	FA-FA	M	5.01②	0.075	0.16	0.02	(0.08)
						2.70		0.78	2643.42
						36.00		36.00	33374.82
	7F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.014	0.16	0.03	(0.02)
						0.52		0.91	505.34
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.113	0.20	0.06	(0.12)
						4.08		2.08	3052.25
						36.00		36.00	25567.19
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.116	0.20	0.06	(0.12)
						4.16		2.01	3108.92
						36.00		36.00	25567.19
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.115	0.20	0.06	(0.12)
						4.13		2.01	3090.21
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.115	0.20	0.06	(0.12)
						4.14		2.09	3097.13
						36.00		36.00	25567.19
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.084	0.16	0.03	(0.09)
						3.03		1.02	2958.12
						36.00		36.00	33374.82
	6F	X1	FB-FA	M	2.17②	0.010	0.31	0.03	(0.01)
						0.35		0.99	341.41
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FB-FA	M	2.11②	0.124	0.38	0.06	(0.13)
						4.47		2.21	3597.02
						36.00		36.00	27711.50
		X3	FB-FA	M	2.13②	0.124	0.38	0.06	(0.13)
						4.46		2.05	3587.46
						36.00		36.00	27711.50
		X4	FB-FA	M	2.13②	0.123	0.38	0.06	(0.13)
						4.44		2.05	3573.49
						36.00		36.00	27711.50
		X5	FB-FA	M	2.10②	0.121	0.38	0.06	(0.13)
						4.35		2.21	3504.88
						36.00		36.00	27711.50
		X6	FB-FA	M	2.34②	0.098	0.31	0.03	(0.10)
						3.52		1.13	3441.25
						36.00		36.00	33374.82
	5F	X1	FB-FA	M	2.20②	0.006	0.31	0.03	(0.01)
						0.22		0.99	210.41
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FB-FA	M	2.10②	0.144	0.38	0.06	(0.15)
						5.18		2.26	4169.87
						36.00		36.00	27711.50
		X3	FB-FA	M	2.16②	0.142	0.38	0.06	(0.15)
						5.10		2.19	4105.96
						36.00		36.00	27711.50
		X4	FB-FA	M	2.16②	0.141	0.38	0.06	(0.15)
						5.09		2.19	4096.63
						36.00		36.00	27711.50
		X5	FB-FA	M	2.10②	0.135	0.38	0.06	(0.14)
						4.88		2.26	3925.64
						36.00		36.00	27711.50
		X6	FB-FA	M	2.35②	0.115	0.31	0.03	(0.12)
						4.14		1.15	4047.11
						36.00		36.00	33374.82

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.003	0.31	0.03	(0.00)
						0.10		0.94	102.60
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.162	0.38	0.06	(0.17)
						5.84		2.29	4697.53
						36.00		36.00	27711.50
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.160	0.38	0.06	(0.17)
						5.76		2.31	4636.40
						36.00		36.00	27711.50
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.160	0.38	0.06	(0.17)
						5.75		2.31	4627.12
						36.00		36.00	27711.50
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.152	0.38	0.06	(0.16)
						5.46		2.29	4397.44
						36.00		36.00	27711.50
		X6	FA-FA	M	3.26②	0.132	0.31	0.03	(0.14)
						4.76		1.06	4653.69
						36.00		36.00	33374.82
	3F	X1	FA-FA	M	3.26②	0.001	0.41	0.03	(0.00)
						0.03		1.03	27.10
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.169	0.41	0.06	(0.18)
						6.10		2.26	5261.48
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.167	0.41	0.06	(0.18)
						6.01		2.25	5182.91
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.167	0.41	0.06	(0.18)
						6.00		2.25	5175.29
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FA-FA	M	2.72②	0.157	0.41	0.06	(0.17)
						5.66		2.27	4884.44
						36.00		36.00	29471.00
		X6	FA-FA	M	3.96②	0.150	0.41	0.03	(0.16)
						5.38		1.13	5261.58
						36.00		36.00	33374.82
	2F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.003	0.41	0.03	(0.00)
						0.10		0.92	99.52
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	3.25②	0.188	0.41	0.06	(0.20)
						6.77		2.20	5837.55
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.186	0.41	0.06	(0.20)
						6.68		2.25	5759.91
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FA-FA	M	3.25②	0.185	0.41	0.06	(0.20)
						6.68		2.26	5758.85
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FA-FA	M	3.21②	0.172	0.41	0.06	(0.18)
						6.21		2.16	5355.27
						36.00		36.00	29471.00
		X6	FA-FA	M	4.84②	0.170	0.41	0.04	(0.18)
						6.10		1.26	5964.84
						36.00		36.00	33374.82
	1F	X1	FA-FA	M	4.88②	0.001	0.41	0.02	(0.00)
						0.05		0.77	47.77
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	4.29②	0.246	0.41	0.07	(0.26)
						8.85		2.61	7630.36
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FA-FA	M	4.36②	0.243	0.41	0.07	(0.26)
						8.73		2.56	7531.02
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FA-FA	M	4.37②	0.243	0.41	0.07	(0.26)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X4	FA-FA	M	4.37②	8.73	0.41	2.56	7530.27
						36.00		36.00	29471.00
						0.228		0.07	(0.24)
		X5	FA-FA	M	4.20②	8.20	0.41	2.58	7074.98
						36.00		36.00	29471.00
						0.284		0.05	(0.30)
		X6	FA-FA	M	6.04②	10.23	0.41	1.97	10003.26
						36.00		36.00	33374.82
Y3	12F	X1	FA-FA	M	107.18②	0.006	0.11	0.00	(0.01)
						0.22		0.07	243.71
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FA-FA	M	4.45②	0.029	0.20	0.03	(0.03)
						1.05		0.92	817.43
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	4.46②	0.030	0.20	0.03	(0.03)
						1.09		0.92	848.23
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	4.47②	0.030	0.20	0.03	(0.03)
						1.09		0.91	849.81
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FA-FA	M	4.43②	0.029	0.20	0.03	(0.03)
						1.06		0.92	824.95
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FA-FA	M	16.13②	0.018	0.11	0.00	(0.02)
						0.66		0.03	725.90
						36.00		36.00	37337.80
	11F	X1	FA-FA	M	8.00②	0.011	0.11	0.01	(0.01)
						0.40		0.34	443.70
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.047	0.20	0.03	(0.05)
						1.68		1.23	1311.64
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.047	0.20	0.03	(0.05)
						1.70		1.24	1322.49
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	3.66②	0.047	0.20	0.03	(0.05)
						1.70		1.24	1329.41
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FA-FA	M	3.89②	0.048	0.20	0.03	(0.05)
						1.74		1.16	1357.25
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FA-FA	M	11.48②	0.035	0.11	0.01	(0.04)
						1.27		0.35	1399.66
						36.00		36.00	37337.80
	10F	X1	FA-FA	M	5.97②	0.013	0.11	0.01	(0.01)
						0.47		0.52	518.41
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FA-FA	M	3.88②	0.070	0.20	0.04	(0.07)
						2.52		1.43	1964.12
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	3.92②	0.071	0.20	0.04	(0.08)
						2.57		1.42	2003.49
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	3.92②	0.072	0.20	0.04	(0.08)
						2.58		1.42	2013.78
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FA-FA	M	4.18②	0.074	0.20	0.04	(0.08)
						2.65		1.34	2066.51
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FA-FA	M	7.13②	0.053	0.11	0.02	(0.06)
						1.90		0.64	2094.08
						36.00		36.00	37337.80
	9F	X1	FA-FA	M	4.39②	0.010	0.14	0.02	(0.01)
						0.38		0.64	415.61

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X1	FA-FA	M	4.39②	36.00	0.14	36.00	37276.32
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.071	0.17	0.04	(0.08)
						2.56		1.52	2327.45
						36.00		36.00	30924.50
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.073	0.17	0.04	(0.08)
						2.64		1.59	2400.81
						36.00		36.00	30924.50
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.074	0.17	0.04	(0.08)
						2.65		1.59	2413.07
						36.00		36.00	30924.50
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.077	0.17	0.05	(0.08)
						2.76		1.62	2508.25
						36.00		36.00	30924.50
		X6	FA-FA	M	5.98②	0.067	0.14	0.02	(0.07)
						2.40		0.70	2655.43
						36.00		36.00	37276.32
	8F	X1	FA-FA	M	3.67②	0.007	0.14	0.02	(0.01)
						0.26		0.76	284.88
						36.00		36.00	37276.32
		X2	FA-FA	M	2.91②	0.087	0.17	0.05	(0.09)
						3.14		1.76	2856.13
						36.00		36.00	30924.50
		X3	FA-FA	M	2.80②	0.090	0.17	0.05	(0.10)
						3.25		1.87	2958.29
						36.00		36.00	30924.50
		X4	FA-FA	M	2.81②	0.091	0.17	0.05	(0.10)
						3.27		1.87	2975.60
						36.00		36.00	30924.50
		X5	FA-FA	M	2.76②	0.095	0.17	0.05	(0.10)
						3.42		1.95	3111.73
						36.00		36.00	30924.50
		X6	FA-FA	M	4.80②	0.080	0.14	0.02	(0.09)
						2.87		0.86	3175.12
						36.00		36.00	37276.32
	7F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.003	0.14	0.02	(0.00)
						0.12		0.87	131.86
						36.00		36.00	37276.32
		X2	FB-FA	M	2.30②	0.103	0.17	0.05	(0.11)
						3.70		1.94	3364.71
						36.00		36.00	30924.50
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.106	0.17	0.05	(0.11)
						3.82		1.98	3477.16
						36.00		36.00	30924.50
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.107	0.17	0.05	(0.11)
						3.84		1.98	3496.69
						36.00		36.00	30924.50
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.112	0.17	0.06	(0.12)
						4.03		2.00	3662.87
						36.00		36.00	30924.50
		X6	FA-FA	M	3.22②	0.090	0.14	0.03	(0.10)
						3.25		1.06	3588.45
						36.00		36.00	37276.32
	6F	X1	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.32	0.03	(-0.02)
						0.00		0.91	-66.65
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FC-FA	M	1.98②	0.099	0.32	0.05	(0.11)
						3.55		1.81	3919.41
						36.00		36.00	37276.32
		X3	FC-FA	M	1.97②	0.101	0.32	0.05	(0.11)
						3.65		1.81	4027.89
						36.00		36.00	37276.32
		X4	FC-FA	M	1.97②	0.102	0.32	0.05	(0.11)
						3.66		1.81	4042.61
						36.00		36.00	37276.32

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X5	FC-FA	M	1.98②	0.106	0.32	0.05	(0.11)
						3.83		1.81	4227.51
						36.00		36.00	37276.32
		X6	FB-FA	M	2.24②	0.103	0.32	0.03	(0.11)
						3.71		1.08	4098.93
						36.00		36.00	37661.13
	5F	X1	FB-FA	M	2.17②	0.000	0.32	0.03	(-0.06)
						0.00		1.04	-236.03
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FB-FA	M	2.03②	0.113	0.32	0.06	(0.12)
						4.09		2.01	4514.26
						36.00		36.00	37276.32
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.116	0.32	0.06	(0.12)
						4.19		2.02	4627.89
						36.00		36.00	37276.32
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.117	0.32	0.06	(0.12)
						4.20		2.02	4637.67
						36.00		36.00	37276.32
		X5	FB-FA	M	2.04②	0.122	0.32	0.06	(0.13)
						4.39		2.03	4846.36
						36.00		36.00	37276.32
		X6	FB-FA	M	2.29②	0.120	0.32	0.03	(0.13)
						4.32		1.23	4769.81
						36.00		36.00	37661.13
	4F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.32	0.03	(-0.15)
						0.00		1.09	-578.54
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FB-FA	M	2.14②	0.129	0.32	0.06	(0.14)
						4.63		2.27	5112.76
						36.00		36.00	37276.32
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.132	0.32	0.06	(0.14)
						4.74		2.27	5234.35
						36.00		36.00	37276.32
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.132	0.32	0.06	(0.14)
						4.75		2.27	5244.23
						36.00		36.00	37276.32
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.138	0.32	0.06	(0.15)
						4.97		2.27	5495.88
						36.00		36.00	37276.32
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.140	0.32	0.04	(0.15)
						5.06		1.29	5587.65
						36.00		36.00	37661.13
	3F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.000	0.41	0.03	(-0.21)
						0.00		1.11	-915.16
						36.00		36.00	-4406.69
		X2	FA-FA	M	2.61②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.05	5732.01
						36.00		36.00	44012.94
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.125	0.31	0.06	(0.13)
						4.51		2.05	5863.10
						36.00		36.00	44012.94
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.125	0.31	0.06	(0.13)
						4.52		2.04	5870.68
						36.00		36.00	44012.94
		X5	FA-FA	M	2.64②	0.133	0.31	0.06	(0.14)
						4.77		2.07	6203.77
						36.00		36.00	44012.94
		X6	FA-FA	M	3.68②	0.161	0.41	0.04	(0.17)
						5.80		1.28	6408.28
						36.00		36.00	38219.69
	2F	X1	FA-FA	M	3.18②	0.000	0.41	0.03	(-0.28)
						0.00		0.95	-1223.28
						36.00		36.00	-4406.69
		X2	FA-FA	M	3.28②	0.137	0.31	0.06	(0.15)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X2	FA-FA	M	3.28②	4.92	0.31	2.17	6392.34
						36.00		36.00	44012.94
		X3	FA-FA	M	3.28②	0.140	0.31	0.06	(0.15)
						5.04		2.22	6547.70
						36.00		36.00	44012.94
						0.140		0.06	(0.15)
		X4	FA-FA	M	3.28②	5.04	0.31	2.22	6553.04
						36.00		36.00	44012.94
						0.148	0.31	0.06	(0.16)
						5.34		2.14	6939.87
						36.00		36.00	44012.94
						0.187	0.41	0.05	(0.19)
	1F	X1	FA-FA	M	3.34②	6.72		1.81	7423.60
						36.00		36.00	38219.69
						0.000	0.41	0.02	(-0.35)
						0.00		0.82	-1529.20
						36.00		36.00	-4406.69
		X2	FA-FA	M	4.61②	0.174	0.31	0.05	(0.19)
						6.27		1.98	8150.49
						36.00		36.00	44012.94
		X3	FA-FA	M	4.69②	0.178	0.31	0.05	(0.19)
						6.41		1.96	8330.99
						36.00		36.00	44012.94
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.178	0.31	0.05	(0.19)
						6.41		1.95	8332.89
						36.00		36.00	44012.94
		X5	FA-FA	M	4.56②	0.189	0.31	0.06	(0.20)
						6.80		2.06	8840.65
						36.00		36.00	44012.94
		X6	FA-FA	M	6.29②	0.299	0.41	0.06	(0.31)
						10.77		2.00	11901.89
						36.00		36.00	38219.69

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	12.12②	0.017	0.12	0.00	(0.02)
						0.62		0.09	604.65
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	5.10②	0.032	0.17	0.02	(0.03)
						1.17		0.79	805.12
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FA-FA	M	4.27②	0.034	0.17	0.03	(0.04)
						1.23		1.08	851.73
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FA-FA	M	4.27②	0.034	0.17	0.03	(0.04)
						1.24		1.08	853.04
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	4.97②	0.029	0.17	0.02	(0.03)
						1.04		0.81	717.58
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	21.73②	0.009	0.12	0.00	(0.01)
						0.32		0.15	310.18
						36.00		36.00	33436.30
	11F	X1	FA-FA	M	13.42②	0.032	0.12	0.01	(0.03)
						1.16		0.27	1135.87
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.052	0.17	0.03	(0.05)
						1.86		1.10	1286.70
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FA-FA	M	4.00②	0.049	0.17	0.03	(0.05)
						1.77		1.12	1223.80
						36.00		36.00	23757.60

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X4	FA-FA	M	4.00②	0.050	0.17	0.03	(0.05)
						1.78		1.12	1230.72
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	3.95②	0.045	0.17	0.03	(0.05)
						1.63		1.10	1127.38
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	9.46②	0.016	0.12	0.01	(0.02)
						0.57		0.28	560.48
						36.00		36.00	33436.30
	10F	X1	FA-FA	M	7.09②	0.050	0.12	0.02	(0.05)
						1.79		0.63	1750.27
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	3.98②	0.075	0.17	0.04	(0.08)
						2.71		1.44	1872.59
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FA-FA	M	3.97②	0.074	0.17	0.04	(0.08)
						2.65		1.43	1826.05
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FA-FA	M	3.97②	0.074	0.17	0.04	(0.08)
						2.66		1.43	1836.11
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	3.95②	0.071	0.17	0.04	(0.07)
						2.55		1.43	1759.00
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	5.98②	0.018	0.12	0.02	(0.02)
						0.66		0.58	648.11
						36.00		36.00	33436.30
	9F	X1	FA-FA	M	6.04②	0.063	0.16	0.02	(0.07)
						2.29		0.65	2233.60
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.082	0.20	0.04	(0.09)
						2.94		1.59	2195.22
						36.00		36.00	25567.19
		X3	FA-FA	M	3.20②	0.080	0.20	0.04	(0.08)
						2.89		1.59	2157.59
						36.00		36.00	25567.19
		X4	FA-FA	M	3.21②	0.081	0.20	0.04	(0.08)
						2.90		1.59	2169.70
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FA-FA	M	3.19②	0.078	0.20	0.04	(0.08)
						2.80		1.59	2096.52
						36.00		36.00	25567.19
		X6	FA-FA	M	4.98②	0.016	0.16	0.02	(0.02)
						0.59		0.60	579.78
						36.00		36.00	33374.82
	8F	X1	FA-FA	M	5.01②	0.075	0.16	0.02	(0.08)
						2.70		0.78	2643.42
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.099	0.20	0.05	(0.10)
						3.56		1.78	2664.01
						36.00		36.00	25567.19
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.098	0.20	0.05	(0.10)
						3.53		1.79	2641.03
						36.00		36.00	25567.19
		X4	FA-FA	M	2.99②	0.099	0.20	0.05	(0.10)
						3.56		1.79	2658.36
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FA-FA	M	3.00②	0.096	0.20	0.05	(0.10)
						3.47		1.78	2591.41
						36.00		36.00	25567.19
		X6	FA-FA	M	4.17②	0.015	0.16	0.02	(0.02)
						0.56		0.71	545.18
						36.00		36.00	33374.82
	7F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.084	0.16	0.03	(0.09)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X1	FA-FA	M	3.15②	3.03	0.16	1.02	2958.12
						36.00		36.00	33374.82
						0.115		0.06	(0.12)
		X2	FB-FA	M	2.28②	4.14	0.20	2.09	3097.14
						36.00		36.00	25567.19
						0.115		0.06	(0.12)
		X3	FB-FA	M	2.36②	4.13	0.20	2.01	3090.23
						36.00		36.00	25567.19
						0.116		0.06	(0.12)
		X4	FB-FA	M	2.36②	4.16	0.20	2.01	3108.92
						36.00		36.00	25567.19
						0.113		0.06	(0.12)
		X5	FB-FA	M	2.29②	4.08	0.20	2.08	3052.26
						36.00		36.00	25567.19
						0.014		0.03	(0.02)
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.52	0.16	0.91	505.32
						36.00		36.00	33374.82
						0.098		0.03	(0.10)
	6F	X1	FB-FA	M	2.34②	3.52	0.31	1.13	3441.25
						36.00		36.00	33374.82
						0.121		0.06	(0.13)
		X2	FB-FA	M	2.10②	4.35	0.38	2.21	3504.90
						36.00		36.00	27711.50
						0.123		0.06	(0.13)
		X3	FB-FA	M	2.13②	4.44	0.38	2.05	3573.51
						36.00		36.00	27711.50
						0.124		0.06	(0.13)
		X4	FB-FA	M	2.13②	4.46	0.38	2.05	3587.46
						36.00		36.00	27711.50
						0.124		0.06	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.11②	4.47	0.38	2.21	3597.02
						36.00		36.00	27711.50
						0.010		0.03	(0.01)
		X6	FB-FA	M	2.17②	0.35	0.31	0.99	341.41
						36.00		36.00	33374.82
						0.115		0.03	(0.12)
	5F	X1	FB-FA	M	2.35②	4.14	0.31	1.15	4047.11
						36.00		36.00	33374.82
						0.135		0.06	(0.14)
		X2	FB-FA	M	2.10②	4.88	0.38	2.26	3925.65
						36.00		36.00	27711.50
						0.141		0.06	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.16②	5.09	0.38	2.19	4096.64
						36.00		36.00	27711.50
						0.142		0.06	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.16②	5.10	0.38	2.19	4105.98
						36.00		36.00	27711.50
						0.144		0.06	(0.15)
		X5	FB-FA	M	2.10②	5.18	0.38	2.26	4169.90
						36.00		36.00	27711.50
						0.006		0.03	(0.01)
		X6	FB-FA	M	2.20②	0.22	0.31	0.99	210.39
						36.00		36.00	33374.82
						0.132		0.03	(0.14)
	4F	X1	FA-FA	M	3.26②	4.76	0.31	1.06	4653.70
						36.00		36.00	33374.82
						0.152		0.06	(0.16)
		X2	FB-FA	M	2.34②	5.46	0.38	2.29	4397.47
						36.00		36.00	27711.50
						0.160		0.06	(0.17)
		X3	FB-FA	M	2.34②	5.75	0.38	2.31	4627.14
						36.00		36.00	27711.50
						0.160		0.06	(0.17)
		X4	FB-FA	M	2.34②	5.76	0.38	2.31	4636.40
						36.00		36.00	27711.50
						0.160		0.06	(0.17)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FB-FA	M	2.34②	36.00	0.38	36.00	27711.50
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.162	0.38	0.06	(0.17)
						5.84		2.29	4697.57
						36.00		36.00	27711.50
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.003	0.31	0.03	(0.00)
						0.10		0.94	102.60
						36.00		36.00	33374.82
	3F	X1	FA-FA	M	3.96②	0.150	0.41	0.03	(0.16)
						5.38		1.13	5261.59
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	2.72②	0.157	0.41	0.06	(0.17)
						5.66		2.27	4884.48
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.167	0.41	0.06	(0.18)
						6.00		2.25	5175.32
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.167	0.41	0.06	(0.18)
						6.01		2.25	5182.89
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.169	0.41	0.06	(0.18)
						6.10		2.26	5261.53
						36.00		36.00	29471.00
		X6	FA-FA	M	3.26②	0.001	0.41	0.03	(0.00)
						0.03		1.03	27.11
						36.00		36.00	33374.82
	2F	X1	FA-FA	M	4.84②	0.170	0.41	0.04	(0.18)
						6.10		1.26	5964.85
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.172	0.41	0.06	(0.18)
						6.21		2.16	5355.30
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FA-FA	M	3.25②	0.185	0.41	0.06	(0.20)
						6.68		2.26	5758.85
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FA-FA	M	3.24②	0.186	0.41	0.06	(0.20)
						6.68		2.25	5759.87
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FA-FA	M	3.25②	0.188	0.41	0.06	(0.20)
						6.77		2.20	5837.62
						36.00		36.00	29471.00
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.003	0.41	0.03	(0.00)
						0.10		0.92	99.51
						36.00		36.00	33374.82
	1F	X1	FA-FA	M	6.04②	0.284	0.41	0.05	(0.30)
						10.23		1.97	10003.30
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	4.20②	0.228	0.41	0.07	(0.24)
						8.20		2.58	7075.01
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FA-FA	M	4.37②	0.243	0.41	0.07	(0.26)
						8.73		2.56	7530.26
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FA-FA	M	4.36②	0.243	0.41	0.07	(0.26)
						8.73		2.56	7531.02
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FA-FA	M	4.29②	0.246	0.41	0.07	(0.26)
						8.85		2.61	7630.38
						36.00		36.00	29471.00
		X6	FA-FA	M	4.88②	0.001	0.41	0.02	(0.00)
						0.05		0.77	47.85
						36.00		36.00	33374.82
Y3	12F	X1	FA-FA	M	16.13②	0.018	0.11	0.00	(0.02)
						0.66		0.03	725.89
						36.00		36.00	37337.80

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X2	FA-FA	M	4.43②	0.029	0.20	0.03	(0.03)
						1.06		0.92	824.93
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	4.47②	0.030	0.20	0.03	(0.03)
						1.09		0.91	849.80
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	4.46②	0.030	0.20	0.03	(0.03)
						1.09		0.92	848.23
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FA-FA	M	4.45②	0.029	0.20	0.03	(0.03)
						1.05		0.92	817.43
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FA-FA	M	107.18②	0.006	0.11	0.00	(0.01)
						0.22		0.07	243.72
						36.00		36.00	37337.80
	11F	X1	FA-FA	M	11.48②	0.035	0.11	0.01	(0.04)
						1.27		0.35	1399.65
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FA-FA	M	3.89②	0.048	0.20	0.03	(0.05)
						1.74		1.16	1357.25
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	3.66②	0.047	0.20	0.03	(0.05)
						1.70		1.24	1329.40
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	3.65②	0.047	0.20	0.03	(0.05)
						1.70		1.24	1322.51
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FA-FA	M	3.66②	0.047	0.20	0.03	(0.05)
						1.68		1.23	1311.65
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FA-FA	M	8.00②	0.011	0.11	0.01	(0.01)
						0.40		0.34	443.71
						36.00		36.00	37337.80
	10F	X1	FA-FA	M	7.13②	0.053	0.11	0.02	(0.06)
						1.90		0.64	2094.06
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FA-FA	M	4.18②	0.074	0.20	0.04	(0.08)
						2.65		1.34	2066.49
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	3.92②	0.072	0.20	0.04	(0.08)
						2.58		1.42	2013.80
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	3.92②	0.071	0.20	0.04	(0.08)
						2.57		1.42	2003.50
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.070	0.20	0.04	(0.07)
						2.52		1.43	1964.15
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FA-FA	M	5.97②	0.013	0.11	0.01	(0.01)
						0.47		0.52	518.42
						36.00		36.00	37337.80
	9F	X1	FA-FA	M	5.98②	0.067	0.14	0.02	(0.07)
						2.40		0.70	2655.41
						36.00		36.00	37276.32
		X2	FA-FA	M	3.03②	0.077	0.17	0.05	(0.08)
						2.76		1.62	2508.23
						36.00		36.00	30924.50
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.074	0.17	0.04	(0.08)
						2.65		1.59	2413.09
						36.00		36.00	30924.50
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.073	0.17	0.04	(0.08)
						2.64		1.59	2400.83
						36.00		36.00	30924.50
		X5	FA-FA	M	3.21②	0.071	0.17	0.04	(0.08)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No	
Y3	9F	X5	FA-FA	M	3.21②	2.56	0.17	1.52	2327.47	
						36.00		36.00	30924.50	
		X6	FA-FA	M	4.39②	0.010	0.14	0.02	(0.01)	
						0.38		0.64	415.63	
		8F	X1	FA-FA	M	4.80②	36.00	0.14	36.00	37276.32
							0.080		0.02	(0.09)
	2.87						0.86		3175.10	
	36.00						36.00		37276.32	
	X2		FA-FA	M	2.76②	0.095	0.17	0.05	(0.10)	
						3.42		1.95	3111.71	
						36.00		36.00	30924.50	
						0.091		0.05	(0.10)	
	X3		FA-FA	M	2.81②	3.27	0.17	1.87	2975.61	
						36.00		36.00	30924.50	
						0.090		0.05	(0.10)	
						3.25		1.87	2958.33	
	X4		FA-FA	M	2.80②	36.00	0.17	36.00	30924.50	
						0.087		0.05	(0.09)	
						3.14		1.76	2856.17	
						36.00		36.00	30924.50	
	X5		FA-FA	M	2.91②	0.007	0.17	0.02	(0.01)	
						0.26		0.14	0.76	284.90
						36.00			36.00	37276.32
						0.090			0.03	(0.10)
	7F	X1	FA-FA	M	3.22②	3.25	0.14	1.06	3588.42	
						36.00		36.00	37276.32	
						0.112	0.17	0.06	(0.12)	
						4.03		2.00	3662.87	
		36.00	36.00	30924.50						
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.107	0.17	0.05	(0.11)	
						3.84		1.98	3496.70	
						36.00		36.00	30924.50	
						0.106		0.17	0.05	(0.11)
		3.82	1.98	3477.21						
		36.00	36.00	30924.50						
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.103	0.17	0.05	(0.11)	
						3.70		1.94	3364.74	
						36.00		36.00	30924.50	
						0.003		0.14	0.02	(0.00)
		0.12	0.87	131.88						
		36.00	36.00	37276.32						
		6F	X1	FB-FA	M	2.24②	0.103	0.32	0.03	(0.11)
							3.71		1.08	4098.90
							36.00	36.00	37661.13	
	0.106						0.32	0.05	(0.11)	
	3.83		1.81	4227.51						
	36.00		36.00	37276.32						
	X2		FC-FA	M	1.98②	0.102	0.32	0.05	(0.11)	
						3.66		1.81	4042.62	
						36.00		36.00	37276.32	
						0.101		0.32	0.05	(0.11)
	3.65		1.81	4027.95						
	36.00		36.00	37276.32						
	X3		FC-FA	M	1.97②	0.099	0.32	0.05	(0.11)	
						3.55		1.81	3919.45	
						36.00		36.00	37276.32	
						0.000		0.32	0.03	(-0.02)
	0.00		0.91	-66.63						
	36.00		36.00	-3848.13						
	5F		X1	FB-FA	M	2.29②	0.120	0.32	0.03	(0.13)
							4.32		1.23	4769.78
		36.00					36.00	37661.13		
		X2					FB-FA	M	2.04②	0.122
			4.39	2.03	4846.34					

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X2	FB-FA	M	2.04②	36.00	0.32	36.00	37276.32
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.117	0.32	0.06	(0.12)
						4.20		2.02	4637.65
						36.00		36.00	37276.32
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.116	0.32	0.06	(0.12)
						4.19		2.02	4627.96
						36.00		36.00	37276.32
		X5	FB-FA	M	2.03②	0.113	0.32	0.06	(0.12)
						4.09		2.01	4514.29
						36.00		36.00	37276.32
		X6	FB-FA	M	2.17②	0.000	0.32	0.03	(-0.06)
						0.00		1.04	-236.03
						36.00		36.00	-3848.13
	4F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.140	0.32	0.04	(0.15)
						5.06		1.29	5587.61
						36.00		36.00	37661.13
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.138	0.32	0.06	(0.15)
						4.97		2.27	5495.85
						36.00		36.00	37276.32
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.132	0.32	0.06	(0.14)
						4.75		2.27	5244.23
						36.00		36.00	37276.32
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.132	0.32	0.06	(0.14)
						4.74		2.27	5234.42
						36.00		36.00	37276.32
		X5	FB-FA	M	2.14②	0.129	0.32	0.06	(0.14)
						4.63		2.27	5112.78
						36.00		36.00	37276.32
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.32	0.03	(-0.15)
						0.00		1.09	-578.54
						36.00		36.00	-3848.13
	3F	X1	FA-FA	M	3.68②	0.161	0.41	0.04	(0.17)
						5.80		1.28	6408.24
						36.00		36.00	38219.69
		X2	FA-FA	M	2.64②	0.133	0.31	0.06	(0.14)
						4.77		2.07	6203.74
						36.00		36.00	44012.94
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.125	0.31	0.06	(0.13)
						4.52		2.04	5870.65
						36.00		36.00	44012.94
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.125	0.31	0.06	(0.13)
						4.51		2.05	5863.16
						36.00		36.00	44012.94
		X5	FA-FA	M	2.61②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.05	5732.03
						36.00		36.00	44012.94
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.000	0.41	0.03	(-0.21)
						0.00		1.11	-915.16
						36.00		36.00	-4406.69
	2F	X1	FA-FA	M	4.23②	0.187	0.41	0.05	(0.19)
						6.72		1.81	7423.54
						36.00		36.00	38219.69
		X2	FA-FA	M	3.32②	0.148	0.31	0.06	(0.16)
						5.34		2.14	6939.86
						36.00		36.00	44012.94
		X3	FA-FA	M	3.28②	0.140	0.31	0.06	(0.15)
						5.04		2.22	6552.94
						36.00		36.00	44012.94
		X4	FA-FA	M	3.28②	0.140	0.31	0.06	(0.15)
						5.04		2.22	6547.80
						36.00		36.00	44012.94
		X5	FA-FA	M	3.28②	0.137	0.31	0.06	(0.15)
						4.92		2.17	6392.37
						36.00		36.00	44012.94

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X6	FA-FA	M	3.18②	0.000	0.41	0.03	(-0.28)
						0.00		0.95	-1223.30
						36.00		36.00	-4406.69
	1F	X1	FA-FA	M	6.29②	0.299	0.41	0.06	(0.31)
						10.77		2.00	11901.80
						36.00		36.00	38219.69
		X2	FA-FA	M	4.56②	0.189	0.31	0.06	(0.20)
						6.80		2.06	8840.54
						36.00		36.00	44012.94
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.178	0.31	0.05	(0.19)
						6.41		1.95	8332.86
						36.00		36.00	44012.94
		X4	FA-FA	M	4.69②	0.178	0.31	0.05	(0.19)
						6.41		1.96	8331.13
						36.00		36.00	44012.94
		X5	FA-FA	M	4.61②	0.174	0.31	0.05	(0.19)
						6.27		1.98	8150.40
						36.00		36.00	44012.94
		X6	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.41	0.02	(-0.35)
						0.00		0.82	-1529.15
						36.00		36.00	-4406.69

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.16②	0.002	0.12	0.00	(0.00)
						0.06		0.06	61.14
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	3.11②	0.014	0.17	0.00	(0.01)
						0.49		0.01	336.23
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FB-FB	M	2.46②	0.014	0.17	0.00	(0.01)
						0.49		0.00	340.33
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FB-FB	M	2.46②	0.014	0.17	0.00	(0.01)
						0.49		0.00	340.33
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	3.11②	0.014	0.17	0.00	(0.01)
						0.49		0.01	336.23
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	3.16②	0.002	0.12	0.00	(0.00)
						0.06		0.06	61.14
						36.00		36.00	33436.30
	11F	X1	FA-FA	M	19.03②	0.000	0.12	0.00	(0.00)
						0.01		0.04	7.67
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	2.99②	0.020	0.17	0.00	(0.02)
						0.71		0.01	487.66
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FB-FA	M	2.47②	0.020	0.17	0.00	(0.02)
						0.72		0.00	497.23
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FB-FA	M	2.47②	0.020	0.17	0.00	(0.02)
						0.72		0.00	497.23
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	2.99②	0.020	0.17	0.00	(0.02)
						0.71		0.01	487.66
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	19.07②	0.000	0.12	0.00	(0.00)
						0.01		0.04	7.67
						36.00		36.00	33436.30
	10F	X1	FA-FA	M	3.61②	0.000	0.12	0.00	(-0.03)
						0.00		0.03	-104.85

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X1	FA-FA	M	3.61②	36.00	0.12	36.00	-3524.80
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.75		0.01	519.28
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.77		0.00	530.24
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.77		0.00	530.24
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.75		0.01	519.28
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	3.61②	0.000	0.12	0.00	(-0.03)
						0.00		0.03	-104.84
						36.00		36.00	-3524.80
	9F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.16	0.00	(-0.08)
						0.00		0.03	-276.09
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FA-FA	M	2.65②	0.015	0.20	0.00	(0.02)
						0.54		0.01	403.85
						36.00		36.00	25567.19
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.015	0.20	0.00	(0.02)
						0.56		0.00	416.51
						36.00		36.00	25567.19
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.015	0.20	0.00	(0.02)
						0.56		0.00	416.51
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.015	0.20	0.00	(0.02)
						0.54		0.01	403.85
						36.00		36.00	25567.19
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.16	0.00	(-0.08)
						0.00		0.03	-276.09
						36.00		36.00	-3463.32
	8F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.000	0.16	0.00	(-0.14)
						0.00		0.03	-493.38
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FA-FA	M	2.84②	0.008	0.20	0.00	(0.01)
						0.29		0.02	214.68
						36.00		36.00	25567.19
		X3	FA-FA	M	2.94②	0.008	0.20	0.00	(0.01)
						0.30		0.00	226.35
						36.00		36.00	25567.19
		X4	FA-FA	M	2.94②	0.008	0.20	0.00	(0.01)
						0.30		0.00	226.35
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FA-FA	M	2.84②	0.008	0.20	0.00	(0.01)
						0.29		0.02	214.68
						36.00		36.00	25567.19
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.000	0.16	0.00	(-0.14)
						0.00		0.03	-493.38
						36.00		36.00	-3463.32
	7F	X1	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.16	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-763.72
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.20	0.00	(-0.02)
						0.00		0.01	-49.24
						36.00		36.00	-2693.69
		X3	FA-FA	M	5.01②	0.000	0.20	0.00	(-0.02)
						0.00		0.00	-42.17
						36.00		36.00	-2693.69
		X4	FA-FA	M	4.99②	0.000	0.20	0.00	(-0.02)
						0.00		0.00	-42.17
						36.00		36.00	-2693.69

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X5	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.20	0.00	(-0.02)
						0.00		0.01	-49.24
						36.00		36.00	-2693.69
		X6	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.16	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-763.71
						36.00		36.00	-3463.32
	6F	X1	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.31	0.00	(-0.32)
						0.00		0.03	-1113.41
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.11)
						0.00		0.02	-326.95
						36.00		36.00	-3078.50
		X3	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.10)
						0.00		0.00	-320.76
						36.00		36.00	-3078.50
		X4	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.10)
						0.00		0.00	-320.76
						36.00		36.00	-3078.50
		X5	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.11)
						0.00		0.02	-326.95
						36.00		36.00	-3078.50
		X6	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.31	0.00	(-0.32)
						0.00		0.03	-1113.40
						36.00		36.00	-3463.32
	5F	X1	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.31	0.00	(-0.45)
						0.00		0.03	-1563.00
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.24)
						0.00		0.02	-733.13
						36.00		36.00	-3078.50
		X3	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.24)
						0.00		0.00	-727.82
						36.00		36.00	-3078.50
		X4	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.24)
						0.00		0.00	-727.82
						36.00		36.00	-3078.50
		X5	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.24)
						0.00		0.02	-733.13
						36.00		36.00	-3078.50
		X6	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.31	0.00	(-0.45)
						0.00		0.03	-1562.99
						36.00		36.00	-3463.32
	4F	X1	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.31	0.00	(-0.60)
						0.00		0.03	-2081.09
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-1285.95
						36.00		36.00	-3078.50
		X3	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.42)
						0.00		0.00	-1282.88
						36.00		36.00	-3078.50
		X4	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.42)
						0.00		0.00	-1282.88
						36.00		36.00	-3078.50
		X5	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-1285.95
						36.00		36.00	-3078.50
		X6	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.31	0.00	(-0.60)
						0.00		0.03	-2081.09
						36.00		36.00	-3463.32
	3F	X1	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.41	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-2642.77
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FC	M	1.87①	0.000	0.41	0.00	(-0.63)
						0.00		0.00	
						0.00		0.00	

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X2	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.02	-1935.01
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.63)
		X3	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.00	-1932.51
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.63)
		X4	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.00	-1932.51
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.63)
		X5	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.02	-1935.01
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.76*)
		X6	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.03	-2642.76
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.93*)
	2F	X1	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.05	-3225.51
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X2	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.02	-2693.28
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X3	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.00	-2688.25
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X4	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.00	-2688.26
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X5	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.02	-2693.28
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.93*)
		X6	FC-FC	M	1.87①	0.00	0.41	0.05	-3225.49
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FB-FB	M	2.13①	0.00	0.41	0.00	-3463.32
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X2	FB-FB	M	2.13①	0.00	0.41	0.00	-3078.50
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FB-FB	M	2.13①	0.00	0.41	0.00	-3078.50
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FB-FB	M	2.13①	0.00	0.41	0.00	-3078.50
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FB-FB	M	2.13①	0.00	0.41	0.00	-3078.50
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	2.13①	0.00	0.41	0.00	-3463.32
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(0.01)
Y3	12F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.009	0.11	0.10	343.31
						0.31		36.00	37337.80
						0.020		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.65②	0.71	0.20	0.01	556.28
						36.00		36.00	26511.60
						0.020		0.00	(0.02)
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.72	0.20	0.00	559.66
						36.00		36.00	26511.60
						0.020		0.00	(0.02)
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.72	0.20	0.00	559.66
						36.00		36.00	26511.60
						0.020		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.71	0.20	0.01	556.28
						0.020		0.00	(0.02)
						0.71		0.01	556.28

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X5	FA-FA	M	2.65②	36.00	0.20	36.00	26511.60
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.009	0.11	0.00	(0.01)
						0.31		0.10	343.31
						36.00		36.00	37337.80
	11F	X1	FB-FA	M	2.33②	0.024	0.11	0.00	(0.03)
						0.88		0.06	970.74
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.047	0.20	0.00	(0.05)
						1.69		0.01	1314.32
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	2.95②	0.047	0.20	0.00	(0.05)
						1.69		0.00	1316.52
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	2.94②	0.047	0.20	0.00	(0.05)
						1.69		0.00	1316.52
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.047	0.20	0.00	(0.05)
						1.69		0.01	1314.32
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FB-FA	M	2.33②	0.024	0.11	0.00	(0.03)
						0.88		0.06	970.73
						36.00		36.00	37337.80
	10F	X1	FB-FA	M	2.25②	0.043	0.11	0.00	(0.05)
						1.55		0.06	1708.01
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.079	0.20	0.00	(0.08)
						2.84		0.01	2217.36
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FB-FA	M	2.47②	0.079	0.20	0.00	(0.08)
						2.84		0.00	2218.12
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FB-FA	M	2.47②	0.079	0.20	0.00	(0.08)
						2.84		0.00	2218.12
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.079	0.20	0.00	(0.08)
						2.84		0.01	2217.36
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FB-FA	M	2.25②	0.043	0.11	0.00	(0.05)
						1.55		0.06	1708.01
						36.00		36.00	37337.80
	9F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.064	0.14	0.00	(0.07)
						2.29		0.07	2527.91
						36.00		36.00	37276.32
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.099	0.17	0.00	(0.11)
						3.58		0.01	3258.33
						36.00		36.00	30924.50
		X3	FA-FA	M	2.64②	0.099	0.17	0.00	(0.11)
						3.58		0.00	3256.96
						36.00		36.00	30924.50
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.099	0.17	0.00	(0.11)
						3.58		0.00	3256.96
						36.00		36.00	30924.50
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.099	0.17	0.00	(0.11)
						3.58		0.01	3258.32
						36.00		36.00	30924.50
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.064	0.14	0.00	(0.07)
						2.29		0.07	2527.91
						36.00		36.00	37276.32
	8F	X1	FB-FA	M	2.23②	0.086	0.14	0.00	(0.09)
						3.09		0.07	3411.70
						36.00		36.00	37276.32
		X2	FB-FA	M	2.22②	0.133	0.17	0.00	(0.14)
						4.80		0.01	4365.73
						36.00		36.00	30924.50

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X3	FB-FA	M	2.23②	0.133	0.17	0.00	(0.14)
						4.80		0.00	4363.60
						36.00		36.00	30924.50
		X4	FB-FA	M	2.23②	0.133	0.17	0.00	(0.14)
						4.80		0.00	4363.61
						36.00		36.00	30924.50
		X5	FB-FA	M	2.22②	0.133	0.17	0.00	(0.14)
						4.80		0.01	4365.72
						36.00		36.00	30924.50
		X6	FB-FA	M	2.23②	0.086	0.14	0.00	(0.09)
						3.09		0.07	3411.70
						36.00		36.00	37276.32
	7F	X1	FB-FA	M	2.24②	0.109	0.14	0.00	(0.12)
						3.92		0.07	4335.10
						36.00		36.00	37276.32
		X2	FB-FA	M	2.30②	0.170	0.17	0.00	(0.18)
						6.11		0.01	5558.31
						36.00		36.00	30924.50
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.170	0.17	0.00	(0.18)
						6.10		0.00	5554.24
						36.00		36.00	30924.50
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.170	0.17	0.00	(0.18)
						6.10		0.00	5554.24
						36.00		36.00	30924.50
		X5	FB-FA	M	2.30②	0.170	0.17	0.00	(0.18)
						6.11		0.01	5558.31
						36.00		36.00	30924.50
	6F	X1	FB-FA	M	2.22②	0.134	0.32	0.00	(0.14)
						4.81		0.07	5313.24
						36.00		36.00	37661.13
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.178	0.32	0.00	(0.19)
						6.39		0.01	7063.41
						36.00		36.00	37276.32
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.177	0.32	0.00	(0.19)
						6.39		0.00	7058.50
						36.00		36.00	37276.32
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.177	0.32	0.00	(0.19)
						6.39		0.00	7058.50
						36.00		36.00	37276.32
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.178	0.32	0.00	(0.19)
						6.39		0.01	7063.41
						36.00		36.00	37276.32
	5F	X1	FB-FA	M	2.19②	0.134	0.32	0.00	(0.14)
						4.81		0.07	5313.22
						36.00		36.00	37661.13
		X2	FB-FA	M	2.19②	0.159	0.32	0.00	(0.17)
						5.74		0.07	6341.07
						36.00		36.00	37661.13
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.214	0.32	0.00	(0.23)
						7.70		0.01	8510.07
						36.00		36.00	37276.32
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.214	0.32	0.00	(0.23)
						7.70		0.00	8503.07
						36.00		36.00	37276.32
		X5	FB-FA	M	2.19②	0.214	0.32	0.00	(0.23)
						7.70		0.01	8510.08
						36.00		36.00	37276.32
		X6	FB-FA	M	2.19②	0.159	0.32	0.00	(0.17)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X6	FB-FA	M	2.19②	5.74 36.00	0.32	0.07 36.00	6341.05 37661.13
	4F	X1	FB-FA	M	2.41②	0.186 6.71 36.00	0.32	0.00 0.07 36.00	(0.20) 7410.15 37661.13
						0.252 9.08 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.27) 10028.57 37276.32
						0.252 9.07 36.00	0.32	0.00 0.00 36.00	(0.27) 10019.00 37276.32
		X2	FB-FA	M	2.46②	0.252 9.07 36.00	0.32	0.00 0.00 36.00	(0.27) 10018.99 37276.32
						0.252 9.08 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.27) 10028.60 37276.32
						0.186 6.71 36.00	0.32	0.00 0.07 36.00	(0.20) 7410.12 37661.13
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.214 7.70 36.00	0.41	0.00 0.06 36.00	(0.22) 8505.80 38219.69
						0.254 9.15 36.00		0.00 0.00 36.00	(0.27) 11888.51 44012.94
						0.254 9.13 36.00	0.31	0.00 0.00 36.00	(0.27) 11872.71 44012.94
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.254 9.13 36.00	0.31	0.00 0.00 36.00	(0.27) 11872.71 44012.94
						0.254 9.15 36.00		0.00 0.00 36.00	(0.27) 11888.54 44012.94
						0.214 7.70 36.00	0.41	0.00 0.06 36.00	(0.22) 8505.78 38219.69
		X5	FB-FA	M	2.30②	0.242 8.71 36.00	0.41	0.00 0.06 36.00	(0.25) 9620.79 38219.69
						0.290 10.45 36.00		0.00 0.00 36.00	(0.31) 13589.87 44012.94
						0.290 10.44 36.00	0.31	0.00 0.00 36.00	(0.31) 13565.80 44012.94
		X6	FB-FA	M	2.18②	0.290 10.44 36.00	0.31	0.00 0.00 36.00	(0.31) 13565.82 44012.94
						0.290 10.45 36.00		0.00 0.00 36.00	(0.31) 13589.90 44012.94
						0.242 8.71 36.00	0.41	0.00 0.06 36.00	(0.25) 9620.78 38219.69
	2F	X1	FB-FA	M	2.29②	0.320 11.52 36.00	0.41	0.00 0.06 36.00	(0.33) 12724.66 38219.69
						0.377 13.57 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
						0.376 13.54	0.31	0.00 0.00	(0.40) 17601.39
		X2	FB-FB	M	3.92②	0.377 13.57 36.00	0.31	0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
						0.376 13.54		0.00 0.00	(0.40) 17601.39
						0.377 13.57 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
		X3	FB-FB	M	4.96②	0.376 13.54	0.31	0.00 0.00	(0.40) 17601.39
						0.377 13.57 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
						0.376 13.54		0.00 0.00	(0.40) 17601.39
	1F	X1	FA-FA	M	4.00②	0.320 11.52 36.00	0.41	0.00 0.06 36.00	(0.33) 12724.66 38219.69
						0.377 13.57 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
						0.376 13.54	0.31	0.00 0.00	(0.40) 17601.39
		X2	FB-FB	M	3.92②	0.377 13.57 36.00	0.31	0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
						0.376 13.54		0.00 0.00	(0.40) 17601.39
						0.377 13.57 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
		X3	FB-FB	M	4.96②	0.376 13.54	0.31	0.00 0.00	(0.40) 17601.39
						0.377 13.57 36.00		0.00 0.01 36.00	(0.40) 17635.70 44012.94
						0.376 13.54		0.00 0.00	(0.40) 17601.39

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y3	1F	X3	FB-FB	M	4.96②	36.00	0.31	36.00	44012.94
						0.376	0.31	0.00	(0.40)
						13.54		0.00	17601.39
		X4	FB-FB	M	4.87②	36.00	0.31	36.00	44012.94
						0.377		0.00	(0.40)
						13.57		0.01	17635.68
		X5	FB-FB	M	3.93②	36.00	0.31	36.00	44012.94
						0.320		0.00	(0.33)
						11.52		0.06	12724.65
		X6	FA-FA	M	4.00②	36.00	0.41	36.00	38219.69

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.08②	0.009	0.12	0.00	(0.01)
						0.34		0.10	334.24
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	3.03②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.76		0.04	523.81
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FB-FA	M	2.47②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.77		0.00	532.74
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.77		0.00	532.74
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.021	0.17	0.00	(0.02)
						0.76		0.04	523.81
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	3.08②	0.009	0.12	0.00	(0.01)
						0.34		0.10	334.24
						36.00		36.00	33436.30
	11F	X1	FA-FA	M	2.95②	0.028	0.12	0.00	(0.03)
						1.01		0.06	989.31
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	2.91②	0.049	0.17	0.00	(0.05)
						1.78		0.03	1225.25
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.050	0.17	0.00	(0.05)
						1.79		0.00	1236.80
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.050	0.17	0.00	(0.05)
						1.79		0.00	1236.80
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	2.91②	0.049	0.17	0.00	(0.05)
						1.78		0.03	1225.26
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	2.95②	0.028	0.12	0.00	(0.03)
						1.01		0.06	989.31
						36.00		36.00	33436.30
	10F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.051	0.12	0.00	(0.05)
						1.82		0.07	1778.89
						36.00		36.00	33436.30
		X2	FA-FA	M	2.57②	0.084	0.17	0.00	(0.09)
						3.01		0.04	2078.30
						36.00		36.00	23757.60
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.084	0.17	0.00	(0.09)
						3.03		0.00	2092.53
						36.00		36.00	23757.60
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.084	0.17	0.00	(0.09)
						3.03		0.00	2092.53
						36.00		36.00	23757.60
		X5	FA-FA	M	2.57②	0.084	0.17	0.00	(0.09)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X5	FA-FA	M	2.57②	3.01	0.17	0.04	2078.31
						36.00		36.00	23757.60
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.051	0.12	0.00	(0.05)
						1.82		0.07	1778.89
	9F	X1	FA-FA	M	2.76②	36.00	0.16	36.00	33436.30
						0.076		0.00	(0.08)
						2.72		0.08	2661.45
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.113	0.20	0.00	(0.12)
						4.06		0.05	3033.16
						36.00		36.00	25567.19
						0.113		0.00	(0.12)
		X3	FA-FA	M	2.63②	4.08	0.20	0.00	3048.53
						36.00		36.00	25567.19
						0.113		0.00	(0.12)
						4.08		0.00	3048.53
		X4	FA-FA	M	2.63②	36.00	0.20	0.00	3048.53
						0.113		0.00	(0.12)
						4.08		0.00	3048.53
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FA-FA	M	2.71②	0.113	0.20	0.00	(0.12)
						4.06		0.05	3033.18
						36.00		36.00	25567.19
						0.076		0.00	(0.08)
		X6	FA-FA	M	2.76②	2.72	0.16	0.08	2661.44
						36.00		36.00	33374.82
						0.102		0.00	(0.11)
						3.69		0.09	3606.48
	8F	X1	FB-FA	M	2.50②	36.00	0.16	36.00	33374.82
						0.151		0.00	(0.16)
						5.44		0.05	4065.44
						36.00		36.00	25567.19
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.152	0.20	0.00	(0.16)
						5.47		0.00	4088.48
						36.00		36.00	25567.19
						0.152		0.00	(0.16)
		X3	FB-FA	M	2.49②	5.47	0.20	0.00	4088.48
						36.00		36.00	25567.19
						0.152		0.00	(0.16)
						5.47		0.00	4088.48
		X4	FB-FA	M	2.49②	36.00	0.20	36.00	25567.19
						0.151		0.00	(0.16)
						5.44		0.05	4065.46
						36.00		36.00	25567.19
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.102	0.20	0.00	(0.11)
						3.69		0.09	3606.49
						36.00		36.00	33374.82
						0.131		0.00	(0.14)
	7F	X1	FA-FA	M	2.53②	4.70	0.16	0.09	4596.93
						36.00		36.00	33374.82
						0.194		0.00	(0.20)
						7.00		0.05	5229.78
		X2	FB-FA	M	2.49②	36.00	0.20	36.00	25567.19
						0.195		0.00	(0.21)
						7.03		0.00	5256.53
						36.00		36.00	25567.19
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.195	0.20	0.00	(0.21)
						7.03		0.00	5256.54
						36.00		36.00	25567.19
						0.194		0.00	(0.20)
		X4	FA-FA	M	2.65②	7.00	0.20	0.05	5229.82
						36.00		36.00	25567.19
						0.131		0.00	(0.14)
						4.70		0.09	4596.93
		X5	FB-FA	M	2.49②	36.00	0.16	36.00	33374.82
						0.159		0.00	(0.17)
						5.73		0.10	5602.62
						36.00		36.00	33374.82
	6F	X1	FB-FA	M	2.47②	0.227	0.31	0.00	(0.24)
						8.15		0.05	6564.06

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X2	FB-FA	M	2.49②	36.00	0.38	36.00	27711.50
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.228	0.38	0.00	(0.24)
						8.20		0.00	6602.16
						36.00		36.00	27711.50
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.228	0.38	0.00	(0.24)
						8.20		0.00	6602.18
						36.00		36.00	27711.50
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.227	0.38	0.00	(0.24)
						8.15		0.05	6564.11
						36.00		36.00	27711.50
		X6	FB-FA	M	2.47②	0.159	0.31	0.00	(0.17)
						5.73		0.10	5602.62
						36.00		36.00	33374.82
	5F	X1	FB-FA	M	2.47②	0.189	0.31	0.00	(0.20)
						6.81		0.09	6652.27
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FB-FA	M	2.47②	0.275	0.38	0.00	(0.29)
						9.88		0.05	7957.02
						36.00		36.00	27711.50
		X3	FA-FA	M	2.66②	0.276	0.38	0.00	(0.29)
						9.94		0.00	8003.85
						36.00		36.00	27711.50
		X4	FA-FA	M	2.66②	0.276	0.38	0.00	(0.29)
						9.94		0.00	8003.87
						36.00		36.00	27711.50
		X5	FB-FA	M	2.47②	0.275	0.38	0.00	(0.29)
						9.88		0.05	7957.08
						36.00		36.00	27711.50
		X6	FB-FA	M	2.47②	0.189	0.31	0.00	(0.20)
						6.81		0.09	6652.28
						36.00		36.00	33374.82
	4F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.220	0.31	0.00	(0.23)
						7.91		0.09	7734.53
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.325	0.38	0.00	(0.34)
						11.72		0.04	9431.60
						36.00		36.00	27711.50
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.327	0.38	0.00	(0.34)
						11.79		0.00	9487.44
						36.00		36.00	27711.50
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.327	0.38	0.00	(0.34)
						11.79		0.00	9487.47
						36.00		36.00	27711.50
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.325	0.38	0.00	(0.34)
						11.72		0.04	9431.66
						36.00		36.00	27711.50
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.220	0.31	0.00	(0.23)
						7.91		0.09	7734.53
						36.00		36.00	33374.82
	3F	X1	FA-FA	M	2.53②	0.251	0.41	0.00	(0.26)
						9.04		0.08	8840.95
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FB-FA	M	2.56②	0.355	0.41	0.00	(0.37)
						12.79		0.04	11031.74
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FB-FA	M	2.63②	0.357	0.41	0.00	(0.38)
						12.86		0.00	11094.32
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FB-FA	M	2.63②	0.357	0.41	0.00	(0.38)
						12.86		0.00	11094.37
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FB-FA	M	2.56②	0.355	0.41	0.00	(0.37)
						12.79		0.04	11031.82
						36.00		36.00	29471.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X6	FA-FA	M	2.53②	0.251	0.41	0.00	(0.26)
						9.04		0.08	8840.95
						36.00		36.00	33374.82
	2F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.284	0.41	0.00	(0.30)
						10.21		0.08	9976.52
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.408	0.41	0.00	(0.43)
						14.67		0.03	12656.60
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FB-FB	M	3.52②	0.410	0.41	0.00	(0.43)
						14.75		0.00	12722.28
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FB-FB	M	3.23②	0.410	0.41	0.00	(0.43)
						14.75		0.00	12722.30
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.408	0.41	0.00	(0.43)
						14.67		0.03	12656.67
						36.00		36.00	29471.00
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.284	0.41	0.00	(0.30)
						10.21		0.08	9976.54
						36.00		36.00	33374.82
	1F	X1	FB-FB	M	4.36②	0.389	0.41	0.00	(0.41)
						14.00		0.06	13689.42
						36.00		36.00	33374.82
		X2	FD-FD	M	3.98②	0.589	0.41	0.00	(0.62*)
						21.19		0.00	18273.06
						36.00		36.00	29471.00
		X3	FD-FD	M	2.13①	0.592	0.41	0.00	(0.62*)
						21.32		0.00	18390.64
						36.00		36.00	29471.00
		X4	FD-FD	M	2.13①	0.592	0.41	0.00	(0.62*)
						21.32		0.00	18390.63
						36.00		36.00	29471.00
		X5	FD-FD	M	3.98②	0.589	0.41	0.00	(0.62*)
						21.19		0.00	18273.16
						36.00		36.00	29471.00
		X6	FB-FB	M	4.36②	0.389	0.41	0.00	(0.41)
						14.00		0.06	13689.46
						36.00		36.00	33374.82
Y3	12F	X1	FB-FA	M	2.42②	0.001	0.11	0.00	(0.00)
						0.02		0.10	25.42
						36.00		36.00	37337.80
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.012	0.20	0.00	(0.01)
						0.43		0.01	332.39
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.012	0.20	0.00	(0.01)
						0.43		0.00	338.87
						36.00		36.00	26511.60
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.012	0.20	0.00	(0.01)
						0.43		0.00	338.86
						36.00		36.00	26511.60
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.012	0.20	0.00	(0.01)
						0.43		0.01	332.38
						36.00		36.00	26511.60
		X6	FB-FA	M	2.42②	0.001	0.11	0.00	(0.00)
						0.02		0.10	25.42
						36.00		36.00	37337.80
	11F	X1	FA-FA	M	4.28②	0.000	0.11	0.00	(-0.02)
						0.00		0.06	-77.09
						36.00		36.00	-3524.80
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.017	0.20	0.00	(0.02)
						0.63		0.01	488.91
						36.00		36.00	26511.60
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.018	0.20	0.00	(0.02)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X3	FB-FA	M	2.30②	0.65	0.20	0.00	503.74
						36.00		36.00	26511.60
						0.018		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.65	0.20	0.00	503.74
						36.00		36.00	26511.60
						0.017		0.00	(0.02)
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.63	0.20	0.01	488.89
						36.00		36.00	26511.60
						0.000		0.00	(-0.02)
		X6	FA-FA	M	4.28②	0.00	0.11	0.06	-77.09
						36.00		36.00	-3524.80
						0.000		0.00	(-0.07)
	10F	X1	FA-FA	M	3.79②	0.00	0.11	0.05	-253.33
						36.00		36.00	-3524.80
						0.018		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.50②	0.64	0.20	0.01	498.10
						36.00		36.00	26511.60
						0.018		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.67	0.20	0.00	519.12
						36.00		36.00	26511.60
						0.018		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.67	0.20	0.00	519.11
						36.00		36.00	26511.60
						0.018		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	2.50②	0.64	0.20	0.01	498.07
						36.00		36.00	26511.60
						0.000		0.00	(-0.07)
		X6	FA-FA	M	3.78②	0.00	0.11	0.05	-253.32
						36.00		36.00	-3524.80
						0.000		0.00	(-0.14)
	9F	X1	FA-FA	M	6.13②	0.00	0.14	0.05	-500.63
						36.00		36.00	-3463.32
						0.010		0.00	(0.01)
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.35	0.17	0.00	322.95
						36.00		36.00	30924.50
						0.011		0.00	(0.01)
		X3	FB-FB	M	2.26②	0.39	0.17	0.00	350.64
						36.00		36.00	30924.50
						0.011		0.00	(0.01)
		X4	FB-FB	M	2.26②	0.39	0.17	0.00	350.63
						36.00		36.00	30924.50
						0.010		0.00	(0.01)
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.35	0.17	0.00	322.91
						36.00		36.00	30924.50
						0.000		0.00	(-0.14)
		X6	FA-FA	M	6.13②	0.00	0.14	0.05	-500.62
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.24)
	8F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.00	0.14	0.05	-818.83
						36.00		36.00	-3463.32
						0.002		0.00	(0.00)
		X2	FA-FA	M	4.16②	0.08	0.17	0.00	69.44
						36.00		36.00	30924.50
						0.003		0.00	(0.00)
		X3	FC-FC	M	1.65①	0.11	0.17	0.00	100.36
						36.00		36.00	30924.50
						0.003		0.00	(0.00)
		X4	FC-FC	M	1.65①	0.11	0.17	0.00	100.34
						36.00		36.00	30924.50
						0.002		0.00	(0.00)
		X5	FA-FA	M	4.15②	0.08	0.17	0.00	69.40
						36.00		36.00	30924.50
						0.000		0.00	(-0.24)
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.00	0.14	0.05	-818.82

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X6	FA-FA	M	2.63②	36.00	0.14	36.00	-3463.32
	7F	X1	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.14	0.00	(-0.35)
						0.00		0.04	-1201.87
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.17	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-222.71
						36.00		36.00	-3078.50
		X3	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.17	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-200.66
						36.00		36.00	-3078.50
		X4	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.17	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-200.68
						36.00		36.00	-3078.50
		X5	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.17	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-222.75
						36.00		36.00	-3078.50
		X6	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.14	0.00	(-0.35)
						0.00		0.04	-1201.86
						36.00		36.00	-3463.32
	6F	X1	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.44)
						0.00		0.05	-1689.86
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.20)
						0.00		0.01	-690.53
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-664.01
						36.00		36.00	-3463.32
		X4	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-664.03
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.20)
						0.00		0.01	-690.58
						36.00		36.00	-3463.32
		X6	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.44)
						0.00		0.05	-1689.85
						36.00		36.00	-3848.13
	5F	X1	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.58)
						0.00		0.04	-2227.13
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.36)
						0.00		0.02	-1259.73
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.35)
						0.00		0.00	-1229.01
						36.00		36.00	-3463.32
		X4	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.35)
						0.00		0.00	-1229.03
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.36)
						0.00		0.02	-1259.81
						36.00		36.00	-3463.32
		X6	FC-FC	M	1.65①	0.000	0.32	0.00	(-0.58)
						0.00		0.04	-2227.12
						36.00		36.00	-3848.13
	4F	X1	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.32	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-2819.59
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.32	0.00	(-0.58)
						0.00		0.02	-1991.71
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.32	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-1962.90
						36.00		36.00	-3463.32

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X4	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.32	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-1962.93
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.32	0.00	(-0.58)
						0.00		0.02	-1991.83
						36.00		36.00	-3463.32
		X6	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.32	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-2819.58
						36.00		36.00	-3848.13
	3F	X1	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.41	0.00	(-0.78*)
						0.00		0.03	-3455.44
						36.00		36.00	-4406.69
		X2	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.70)
						0.00		0.02	-2951.41
						36.00		36.00	-4232.94
		X3	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-2926.17
						36.00		36.00	-4232.94
		X4	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-2926.20
						36.00		36.00	-4232.94
		X5	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.70)
						0.00		0.02	-2951.55
						36.00		36.00	-4232.94
		X6	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.41	0.00	(-0.78*)
						0.00		0.03	-3455.42
						36.00		36.00	-4406.69
	2F	X1	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.41	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.04	-4127.14
						36.00		36.00	-4406.69
		X2	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.03	-3893.13
						36.00		36.00	-4232.94
		X3	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.00	-3875.96
						36.00		36.00	-4232.94
		X4	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.00	-3876.00
						36.00		36.00	-4232.94
		X5	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.31	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.03	-3893.30
						36.00		36.00	-4232.94
		X6	FC-FC	M	1.62①	0.000	0.41	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.04	-4127.12
						36.00		36.00	-4406.69
	1F	X1	FC-FC	M	1.85①	0.000	0.41	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4406.69
						36.00		36.00	-4406.69
		X2	FC-FC	M	1.85①	0.000	0.31	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4232.94
						36.00		36.00	-4232.94
		X3	FC-FC	M	1.85①	0.000	0.31	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4232.94
						36.00		36.00	-4232.94
		X4	FC-FC	M	1.85①	0.000	0.31	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4232.94
						36.00		36.00	-4232.94
		X5	FC-FC	M	1.85①	0.000	0.31	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4232.94
						36.00		36.00	-4232.94
		X6	FC-FC	M	1.85①	0.000	0.41	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4406.69
						36.00		36.00	-4406.69

c) R C壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.8	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.8	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X4	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

- モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
- τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
- sMo/Mo：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
- d/t(w)：ウェブの幅厚比
- b/t(f)：フランジの幅厚比
- 横補剛：[o] 充分 [x] 不足
- 靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
- 接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
- [(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σ_o/F_c	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	τ_u/F_c		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または (2・M/Q・D)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)
 N/No : 破壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
 d/t(w) : ウェブの幅厚比
 b/t(f) : フランジの幅厚比
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o]: 靱性破壊部材 [x]: 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o]: 保有耐力接合 [x]: 非保有耐力接合
 [(o)]: 保有耐力接合とみなす [---]: 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u/F_c		λ_{e1}
P2			λ_{e2}
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 λ_{e1} : 筋違材の有効細長比 (右上り)
 λ_{e2} : 筋違材の有効細長比 (左上り)
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o]: 靱性破壊部材 [x]: 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o]: 保有耐力接合 [x]: 非保有耐力接合
 [(o)]: 保有耐力接合とみなす [---]: 両端ピン接合のため判定外

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	3.98②	0.59	0.41	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	2.13①	0.59	0.41	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	2.13①	0.59	0.41	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	3.98②	0.59	0.41	0.000	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊
 QL : 長期せん断力 (kN)
 Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
 Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
 n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
 判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	≤	291.0	OK
		R	30.7			30.7	≤		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	≤	291.0	OK
		R	23.8			23.8	≤		

Y1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	291.0	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	291.0	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	291.0	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-90.7	1.100	171.1	97.4	406.0	OK
		R	92.5			280.7		
	X2	L	-93.9	1.100	239.7	169.8	450.1	OK
		R	93.9			357.6		
	X3	L	-93.9	1.100	239.7	169.8	450.1	OK
		R	93.9			357.6		
	X4	L	-93.9	1.100	239.7	169.8	450.1	OK
		R	93.9			357.6		
	X5	L	-92.5	1.100	172.9	97.6	406.0	OK
		R	90.7			280.9		
12F	X1	L	-76.6	1.100	171.9	112.5	406.0	OK
		R	76.7			265.8		
	X2	L	-78.8	1.100	239.7	184.9	450.1	OK
		R	78.9			342.5		
	X3	L	-78.8	1.100	239.7	184.9	450.1	OK
		R	78.8			342.5		
	X4	L	-78.9	1.100	239.8	184.9	450.1	OK
		R	78.8			342.5		
	X5	L	-76.7	1.100	172.0	112.5	406.0	OK
		R	76.6			265.8		
11F	X1	L	-82.6	1.100	323.9	273.7	540.9	OK
		R	83.3			439.6		
	X2	L	-83.0	1.100	324.2	273.7	540.9	OK
		R	82.9			439.6		
	X3	L	-82.9	1.100	324.2	273.7	540.9	OK
		R	82.9			439.6		
	X4	L	-82.9	1.100	324.2	273.7	540.9	OK
		R	83.0			439.6		
	X5	L	-83.3	1.100	324.5	273.7	540.9	OK
		R	82.6			439.6		
10F	X1	L	-82.7	1.100	323.9	273.7	540.9	OK
		R	83.2			439.6		
	X2	L	-83.0	1.100	324.2	273.7	540.9	OK
		R	82.9			439.6		
	X3	L	-82.9	1.100	324.2	273.7	540.9	OK
		R	82.9			439.6		
	X4	L	-82.9	1.100	324.2	273.7	540.9	OK
		R	83.0			439.6		
	X5	L	-83.2	1.100	324.5	273.7	540.9	OK
		R	82.7			439.6		
9F	X1	L	-89.6	1.100	416.7	368.8	734.9	OK
		R	90.6			549.0		
	X2	L	-90.1	1.100	417.2	368.9	734.9	OK
		R	90.1			549.0		
	X3	L	-90.1	1.100	417.2	368.9	734.9	OK
		R	90.1			549.0		
	X4	L	-90.1	1.100	417.2	368.9	734.9	OK
		R	90.1			549.0		
	X5	L	-90.6	1.100	417.7	368.9	734.9	OK
		R	89.6			549.1		
8F	X1	L	-89.5	1.100	416.7	368.8	734.9	OK
		R	90.6			549.0		
	X2	L	-90.1	1.100	417.2	368.9	734.9	OK
		R	90.1			549.0		
	X3	L	-90.1	1.100	417.2	368.9	734.9	OK
		R	90.1			549.0		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X4	L 0	-90.1	1.100	417.2	368.9	734.9	OK
		R 0	90.1			549.0		
	X5	L 0	-90.6	1.100	417.7	368.9	734.9	OK
		R 0	89.5			549.1		
7F	X1	L 0	-94.5	1.100	569.6	532.0	896.6	OK
		R 0	96.0			722.5		
	X2	L 0	-95.3	1.100	497.4	451.9	878.8	OK
		R 0	95.2			642.4		
	X3	L 0	-95.2	1.100	497.4	451.9	878.8	OK
		R 0	95.2			642.4		
	X4	L 0	-95.2	1.100	497.4	451.9	878.8	OK
		R 0	95.3			642.4		
	X5	L 0	-96.0	1.100	571.0	532.2	896.6	OK
		R 0	94.5			722.6		
6F	X1	L 0	-94.5	1.100	569.5	532.0	896.6	OK
		R 0	96.0			722.5		
	X2	L 0	-95.3	1.100	497.4	451.9	878.8	OK
		R 0	95.2			642.4		
	X3	L 0	-95.2	1.100	497.4	451.9	878.8	OK
		R 0	95.2			642.4		
	X4	L 0	-95.2	1.100	497.4	451.9	878.8	OK
		R 0	95.3			642.4		
	X5	L 0	-96.0	1.100	571.1	532.2	896.6	OK
		R 0	94.5			722.6		
5F	X1	L 0	-94.4	1.100	569.5	532.0	896.6	OK
		R 0	96.1			722.5		
	X2	L 0	-95.3	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X3	L 0	-95.2	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X4	L 0	-95.2	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.3			722.6		
	X5	L 0	-96.1	1.100	571.1	532.2	896.6	OK
		R 0	94.4			722.6		
4F	X1	L 0	-94.3	1.100	569.4	532.0	896.6	OK
		R 0	96.1			722.5		
	X2	L 0	-95.3	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X3	L 0	-95.2	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X4	L 0	-95.2	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.3			722.6		
	X5	L 0	-96.1	1.100	571.2	532.2	896.6	OK
		R 0	94.3			722.7		
3F	X1	L 0	-94.3	1.100	569.3	532.0	896.6	OK
		R 0	96.2			722.5		
	X2	L 0	-95.3	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X3	L 0	-95.2	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X4	L 0	-95.2	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.3			722.6		
	X5	L 0	-96.2	1.100	571.3	532.2	896.6	OK
		R 0	94.3			722.7		
2F	X1	L 0	-94.2	1.100	569.3	532.0	896.6	OK
		R 0	96.3			722.5		
	X2	L 0	-95.2	1.100	570.2	532.1	896.6	OK
		R 0	95.3			722.6		
	X3	L 0	-95.2	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X4	L 0	-95.3	1.100	570.3	532.1	896.6	OK
		R 0	95.2			722.6		
	X5	L 0	-96.3	1.100	571.3	532.2	896.6	OK
		R 0	94.2			722.7		
1F	X1	L	-152.5	1.200	743.2	739.4	4404.9	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	R	194.5	1.200	743.2	1086.4	4404.9	OK
		L	-151.0			707.5		
	X2	R	141.1	1.200	715.5	999.6	2964.5	OK
		L	-146.0			817.7		
	X3	R	146.0	1.200	803.1	1109.8	2900.2	OK
		L	-141.1			643.3		
	X4	R	151.0	1.200	653.6	935.4	2653.5	OK
		L	-194.5			1455.0		
	X5	R	152.5	1.200	1374.6	1802.0	4072.3	OK
		L						

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	0	1.100	271.4	171.3	492.3	OK
		R	0			429.1		
	X2	L	0	1.100	273.1	171.5	492.3	OK
		R	0			429.2		
	X3	L	0	1.100	273.0	171.4	492.3	OK
		R	0			429.2		
	X4	L	0	1.100	273.0	171.4	492.3	OK
		R	0			429.2		
	X5	L	0	1.100	274.7	171.6	492.3	OK
		R	0			429.4		
12F	X1	L	0	1.100	272.8	184.3	492.3	OK
		R	0			416.3		
	X2	L	0	1.100	273.0	184.3	492.3	OK
		R	0			416.3		
	X3	L	0	1.100	273.0	184.3	492.3	OK
		R	0			416.3		
	X4	L	0	1.100	273.0	184.3	492.3	OK
		R	0			416.3		
	X5	L	0	1.100	273.3	184.4	492.3	OK
		R	0			416.4		
11F	X1	L	0	1.100	367.5	284.2	636.7	OK
		R	0			525.6		
	X2	L	0	1.100	389.6	307.8	637.2	OK
		R	0			549.3		
	X3	L	0	1.100	389.6	307.8	637.2	OK
		R	0			549.3		
	X4	L	0	1.100	389.6	307.8	637.2	OK
		R	0			549.3		
	X5	L	0	1.100	368.8	284.3	636.7	OK
		R	0			525.8		
10F	X1	L	0	1.100	367.6	284.2	636.7	OK
		R	0			525.7		
	X2	L	0	1.100	389.6	307.9	637.2	OK
		R	0			549.3		
	X3	L	0	1.100	389.6	307.9	637.2	OK
		R	0			549.3		
	X4	L	0	1.100	389.6	307.9	637.2	OK
		R	0			549.3		
	X5	L	0	1.100	368.7	284.3	636.7	OK
		R	0			525.8		
9F	X1	L	0	1.100	509.5	431.3	831.0	OK
		R	0			691.6		
	X2	L	0	1.100	521.9	444.0	848.8	OK
		R	0			704.2		
	X3	L	0	1.100	521.9	444.0	848.8	OK
		R	0			704.2		
	X4	L	0	1.100	521.9	444.0	848.8	OK
		R	0			704.2		
	X5	L	0	1.100	511.5	431.5	831.0	OK
		R	0			691.8		
8F	X1	L	0	1.100	509.5	431.6	831.0	OK
		R	0			691.3		
	X2	L	0	1.100	521.9	444.2	848.8	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X2	R	0	129.8	1.100	521.9	704.0	≦	848.8	OK
		L	0	-129.9	1.100	521.9	444.2	≦	848.8	OK
	X3	R	0	129.9	1.100	521.9	704.0	≦	848.8	OK
		L	0	-129.8	1.100	521.9	444.2	≦	848.8	OK
	X4	R	0	129.9	1.100	521.9	704.0	≦	848.8	OK
7F	X1	L	0	-128.8	1.100	584.3	513.9	≦	896.6	OK
		R	0	130.9	1.100	584.3	773.6	≦	896.6	OK
	X2	L	0	-129.9	1.100	585.3	514.0	≦	896.6	OK
		R	0	129.8	1.100	585.3	773.7	≦	896.6	OK
	X3	L	0	-129.9	1.100	585.3	514.0	≦	896.6	OK
		R	0	129.9	1.100	585.3	773.7	≦	896.6	OK
	X4	L	0	-129.8	1.100	585.3	514.0	≦	896.6	OK
		R	0	129.9	1.100	585.3	773.7	≦	896.6	OK
	X5	L	0	-130.9	1.100	586.4	514.1	≦	896.6	OK
		R	0	128.8	1.100	586.4	773.8	≦	896.6	OK
6F	X1	L	0	-128.8	1.100	584.2	513.9	≦	896.6	OK
		R	0	131.0	1.100	584.2	773.6	≦	896.6	OK
	X2	L	0	-129.9	1.100	585.3	514.0	≦	896.6	OK
		R	0	129.8	1.100	585.3	773.7	≦	896.6	OK
	X3	L	0	-129.9	1.100	585.3	514.0	≦	896.6	OK
		R	0	129.9	1.100	585.3	773.7	≦	896.6	OK
	X4	L	0	-129.8	1.100	585.3	514.0	≦	896.6	OK
		R	0	129.9	1.100	585.3	773.7	≦	896.6	OK
	X5	L	0	-131.0	1.100	586.4	514.1	≦	896.6	OK
		R	0	128.8	1.100	586.4	773.8	≦	896.6	OK
5F	X1	L	0	-130.8	1.100	752.2	696.7	≦	1029.3	OK
		R	0	133.5	1.100	752.2	960.9	≦	1029.3	OK
	X2	L	0	-132.2	1.100	753.6	696.8	≦	1029.3	OK
		R	0	132.1	1.100	753.6	961.1	≦	1029.3	OK
	X3	L	0	-132.1	1.100	753.6	696.8	≦	1029.3	OK
		R	0	132.1	1.100	753.6	961.1	≦	1029.3	OK
	X4	L	0	-132.1	1.100	753.5	696.8	≦	1029.3	OK
		R	0	132.2	1.100	753.5	961.1	≦	1029.3	OK
	X5	L	0	-133.5	1.100	754.9	696.9	≦	1029.3	OK
		R	0	130.8	1.100	754.9	961.2	≦	1029.3	OK
4F	X1	L	0	-130.5	1.100	752.2	696.9	≦	1029.3	OK
		R	0	133.3	1.100	752.2	960.7	≦	1029.3	OK
	X2	L	0	-131.9	1.100	753.6	697.1	≦	1029.3	OK
		R	0	131.8	1.100	753.6	960.8	≦	1029.3	OK
	X3	L	0	-131.9	1.100	753.6	697.1	≦	1029.3	OK
		R	0	131.9	1.100	753.6	960.8	≦	1029.3	OK
	X4	L	0	-131.8	1.100	753.5	697.1	≦	1029.3	OK
		R	0	131.9	1.100	753.5	960.8	≦	1029.3	OK
	X5	L	0	-133.3	1.100	755.0	697.2	≦	1029.3	OK
		R	0	130.5	1.100	755.0	960.9	≦	1029.3	OK
3F	X1	L	0	-130.5	1.100	752.1	696.9	≦	1029.3	OK
		R	0	133.3	1.100	752.1	960.7	≦	1029.3	OK
	X2	L	0	-131.9	1.100	753.6	697.1	≦	1029.3	OK
		R	0	131.8	1.100	753.6	960.8	≦	1029.3	OK
	X3	L	0	-131.9	1.100	753.6	697.1	≦	1029.3	OK
		R	0	131.9	1.100	753.6	960.8	≦	1029.3	OK
	X4	L	0	-131.8	1.100	753.5	697.0	≦	1029.3	OK
		R	0	131.9	1.100	753.5	960.8	≦	1029.3	OK
	X5	L	0	-133.3	1.100	755.0	697.2	≦	1029.3	OK
		R	0	130.5	1.100	755.0	960.9	≦	1029.3	OK
2F	X1	L	0	-133.4	1.100	751.8	693.7	≦	1029.3	OK
		R	0	136.8	1.100	751.8	963.8	≦	1029.3	OK
	X2	L	0	-135.0	1.100	753.5	693.8	≦	1029.3	OK
		R	0	135.1	1.100	753.5	964.0	≦	1029.3	OK
	X3	L	0	-135.1	1.100	753.6	693.8	≦	1029.3	OK
		R	0	135.1	1.100	753.6	964.0	≦	1029.3	OK
	X4	L	0	-135.1	1.100	753.6	693.9	≦	1029.3	OK
		R	0	135.0	1.100	753.6	964.0	≦	1029.3	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	L	0	1.100	755.3	694.0	1029.3	OK
		R	0			964.2		
1F	X1	L	-169.4	1.200	863.5	866.8	4245.0	OK
		R	213.3			1249.4		
	X2	L	-168.6	1.200	997.1	1027.9	3005.7	OK
		R	159.2			1355.7		
	X3	L	-163.9	1.200	1096.3	1151.7	2956.0	OK
		R	163.9			1479.5		
	X4	L	-159.2	1.200	926.5	952.6	2752.2	OK
		R	168.6			1280.4		
	X5	L	-213.3	1.200	1875.2	2037.0	4145.3	OK
		R	169.4			2419.7		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	291.0	OK
		R	33.5			33.5		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	291.0	OK
		R	25.9			25.9		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	291.0	OK
		R	27.4			27.4		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	291.0	OK
		R	28.9			28.9		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	291.0	OK
		R	21.3			21.3		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	546.4	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	546.4	OK
		R	3.0			3.0		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	291.0	OK
		R	30.7			30.7		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	291.0	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	291.0	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	291.0	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	291.0	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-90.7	1.100	-172.9	280.9	406.0	OK
		R	92.5			97.6		
	X2	L	-93.9	1.100	-239.7	357.6	450.1	OK
		R	93.9			169.8		
	X3	L	-93.9	1.100	-239.7	357.6	450.1	OK
		R	93.9			169.8		
	X4	L	-93.9	1.100	-239.7	357.6	450.1	OK
		R	93.9			169.8		
	X5	L	-92.5	1.100	-171.1	280.7	406.0	OK
		R	90.7			97.4		
12F	X1	L	-76.6	1.100	-172.0	265.8	406.0	OK
		R	76.7			112.5		
	X2	L	-78.8	1.100	-239.8	342.5	450.1	OK
		R	78.9			184.9		
	X3	L	-78.8	1.100	-239.7	342.5	450.1	OK
		R	78.8			184.9		
	X4	L	-78.9	1.100	-239.7	342.5	450.1	OK
		R	78.8			184.9		
	X5	L	-76.7	1.100	-171.9	265.8	406.0	OK
		R	76.6			112.5		
11F	X1	L	-82.6	1.100	-324.5	439.6	540.9	OK
		R	83.3			273.7		
	X2	L	-83.0	1.100	-324.2	439.6	540.9	OK
		R	82.9			273.7		
	X3	L	-82.9	1.100	-324.2	439.6	540.9	OK
		R	82.9			273.7		
	X4	L	-82.9	1.100	-324.2	439.6	540.9	OK
		R	83.0			273.7		
	X5	L	-83.3	1.100	-323.9	439.6	540.9	OK
		R	82.6			273.7		
10F	X1	L	-82.7	1.100	-324.5	439.6	540.9	OK
		R	83.2			273.7		
	X2	L	-83.0	1.100	-324.2	439.6	540.9	OK
		R	82.9			273.7		
	X3	L	-82.9	1.100	-324.2	439.6	540.9	OK
		R	82.9			273.7		
	X4	L	-82.9	1.100	-324.2	439.6	540.9	OK
		R	83.0			273.7		
	X5	L	-83.2	1.100	-323.9	439.6	540.9	OK
		R	82.7			273.7		
9F	X1	L	-89.6	1.100	-417.7	549.1	734.9	OK
		R	90.6			368.9		
	X2	L	-90.1	1.100	-417.2	549.0	734.9	OK
		R	90.1			368.9		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X3	L 0	-90.1	1.100	-417.2	549.0	734.9	OK
		R 0	90.1			368.9		
	X4	L 0	-90.1	1.100	-417.2	549.0	734.9	OK
		R 0	90.1			368.9		
	X5	L 0	-90.6	1.100	-416.7	549.0	734.9	OK
		R 0	89.6			368.8		
8F	X1	L 0	-89.5	1.100	-417.7	549.1	734.9	OK
		R 0	90.6			368.9		
	X2	L 0	-90.1	1.100	-417.2	549.0	734.9	OK
		R 0	90.1			368.9		
	X3	L 0	-90.1	1.100	-417.2	549.0	734.9	OK
		R 0	90.1			368.9		
	X4	L 0	-90.1	1.100	-417.2	549.0	734.9	OK
		R 0	90.1			368.9		
	X5	L 0	-90.6	1.100	-416.7	549.0	734.9	OK
		R 0	89.5			368.8		
7F	X1	L 0	-94.5	1.100	-571.0	722.6	896.6	OK
		R 0	96.0			532.2		
	X2	L 0	-95.3	1.100	-497.4	642.4	878.8	OK
		R 0	95.2			451.9		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-497.4	642.4	878.8	OK
		R 0	95.2			451.9		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-497.4	642.4	878.8	OK
		R 0	95.3			451.9		
	X5	L 0	-96.0	1.100	-569.6	722.5	896.6	OK
		R 0	94.5			532.0		
6F	X1	L 0	-94.5	1.100	-571.1	722.6	896.6	OK
		R 0	96.0			532.2		
	X2	L 0	-95.3	1.100	-497.4	642.4	878.8	OK
		R 0	95.2			451.9		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-497.4	642.4	878.8	OK
		R 0	95.2			451.9		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-497.4	642.4	878.8	OK
		R 0	95.3			451.9		
	X5	L 0	-96.0	1.100	-569.5	722.5	896.6	OK
		R 0	94.5			532.0		
5F	X1	L 0	-94.4	1.100	-571.1	722.6	896.6	OK
		R 0	96.1			532.2		
	X2	L 0	-95.3	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.3			532.1		
	X5	L 0	-96.1	1.100	-569.5	722.5	896.6	OK
		R 0	94.4			532.0		
4F	X1	L 0	-94.3	1.100	-571.2	722.7	896.6	OK
		R 0	96.1			532.2		
	X2	L 0	-95.3	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.3			532.1		
	X5	L 0	-96.1	1.100	-569.4	722.5	896.6	OK
		R 0	94.3			532.0		
3F	X1	L 0	-94.3	1.100	-571.3	722.7	896.6	OK
		R 0	96.2			532.2		
	X2	L 0	-95.3	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.3			532.1		
	X5	L 0	-96.2	1.100	-569.3	722.5	896.6	OK
		R 0						

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	R 0	94.3	1.100	-569.3	532.0	896.6	OK
2F	X1	L 0	-94.2	1.100	-571.3	722.7	896.6	OK
		R 0	96.3			532.2		
	X2	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.3			532.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-570.3	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X4	L 0	-95.3	1.100	-570.2	722.6	896.6	OK
		R 0	95.2			532.1		
	X5	L 0	-96.3	1.100	-569.3	722.5	896.6	OK
		R 0	94.2			532.0		
1F	X1	L	-152.5	1.200	-1374.6	1802.0	4072.3	OK
		R	194.5			1455.0		
	X2	L	-151.0	1.200	-653.6	935.4	2653.5	OK
		R	141.1			643.3		
	X3	L	-146.0	1.200	-803.1	1109.8	2900.2	OK
		R	146.0			817.7		
	X4	L	-141.1	1.200	-715.5	999.6	2964.5	OK
		R	151.0			707.5		
	X5	L	-194.5	1.200	-743.3	1086.4	4404.8	OK
		R	152.5			739.4		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L 0	-127.3	1.100	-274.7	429.4	492.3	OK
		R 0	130.5			171.6		
	X2	L 0	-129.0	1.100	-273.0	429.2	492.3	OK
		R 0	128.8			171.4		
	X3	L 0	-128.9	1.100	-273.0	429.2	492.3	OK
		R 0	128.9			171.4		
	X4	L 0	-128.8	1.100	-273.1	429.2	492.3	OK
		R 0	129.0			171.5		
	X5	L 0	-130.5	1.100	-271.4	429.1	492.3	OK
		R 0	127.3			171.3		
12F	X1	L 0	-115.7	1.100	-273.3	416.4	492.3	OK
		R 0	116.3			184.4		
	X2	L 0	-116.0	1.100	-273.0	416.3	492.3	OK
		R 0	116.0			184.3		
	X3	L 0	-116.0	1.100	-273.0	416.3	492.3	OK
		R 0	116.0			184.3		
	X4	L 0	-116.0	1.100	-273.0	416.3	492.3	OK
		R 0	116.0			184.3		
	X5	L 0	-116.3	1.100	-272.8	416.3	492.3	OK
		R 0	115.7			184.3		
11F	X1	L 0	-120.1	1.100	-368.8	525.8	636.7	OK
		R 0	121.3			284.3		
	X2	L 0	-120.8	1.100	-389.6	549.3	637.2	OK
		R 0	120.7			307.8		
	X3	L 0	-120.7	1.100	-389.6	549.3	637.2	OK
		R 0	120.7			307.8		
	X4	L 0	-120.7	1.100	-389.6	549.3	637.2	OK
		R 0	120.8			307.9		
	X5	L 0	-121.3	1.100	-367.5	525.6	636.7	OK
		R 0	120.1			284.2		
10F	X1	L 0	-120.2	1.100	-368.7	525.8	636.7	OK
		R 0	121.3			284.3		
	X2	L 0	-120.8	1.100	-389.6	549.3	637.2	OK
		R 0	120.7			307.9		
	X3	L 0	-120.7	1.100	-389.6	549.3	637.2	OK
		R 0	120.7			307.9		
	X4	L 0	-120.7	1.100	-389.6	549.3	637.2	OK
		R 0	120.8			307.9		
	X5	L 0	-121.3	1.100	-367.6	525.7	636.7	OK
		R 0	120.2			284.2		
9F	X1	L 0	-129.1	1.100	-511.5	691.8	831.0	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X1	R 0	131.1	1.100	-511.5	431.5	831.0	OK
		L 0	-130.1			704.2		
	X2	R 0	130.1	1.100	-521.9	444.0	848.8	OK
		L 0	-130.1			704.2		
	X3	R 0	130.1	1.100	-521.9	444.0	848.8	OK
		L 0	-130.1			704.2		
	X4	R 0	130.1	1.100	-521.9	444.0	848.8	OK
		L 0	-130.1			704.2		
	X5	R 0	129.1	1.100	-509.5	431.3	831.0	OK
		L 0	-131.1			691.6		
8F	X1	R 0	130.9	1.100	-511.5	431.8	831.0	OK
		L 0	-128.9			691.5		
	X2	R 0	129.8	1.100	-521.9	444.2	848.8	OK
		L 0	-129.9			704.0		
	X3	R 0	129.9	1.100	-521.9	444.2	848.8	OK
		L 0	-129.9			704.0		
	X4	R 0	129.9	1.100	-521.9	444.2	848.8	OK
		L 0	-129.8			704.0		
	X5	R 0	128.9	1.100	-509.5	431.6	831.0	OK
		L 0	-130.9			691.3		
7F	X1	R 0	130.9	1.100	-586.4	514.1	896.6	OK
		L 0	-128.8			773.8		
	X2	R 0	129.8	1.100	-585.3	514.0	896.6	OK
		L 0	-129.9			773.7		
	X3	R 0	129.9	1.100	-585.3	514.0	896.6	OK
		L 0	-129.9			773.7		
	X4	R 0	129.9	1.100	-585.3	514.0	896.6	OK
		L 0	-129.8			773.7		
	X5	R 0	128.8	1.100	-584.3	513.9	896.6	OK
		L 0	-130.9			773.6		
6F	X1	R 0	131.0	1.100	-586.4	514.1	896.6	OK
		L 0	-128.8			773.8		
	X2	R 0	129.8	1.100	-585.3	514.0	896.6	OK
		L 0	-129.9			773.7		
	X3	R 0	129.9	1.100	-585.3	514.0	896.6	OK
		L 0	-129.9			773.7		
	X4	R 0	129.9	1.100	-585.3	514.0	896.6	OK
		L 0	-129.8			773.7		
	X5	R 0	128.8	1.100	-584.2	513.9	896.6	OK
		L 0	-131.0			773.6		
5F	X1	R 0	133.5	1.100	-754.9	696.9	1029.3	OK
		L 0	-130.8			961.2		
	X2	R 0	132.1	1.100	-753.5	696.8	1029.3	OK
		L 0	-132.2			961.1		
	X3	R 0	132.1	1.100	-753.6	696.8	1029.3	OK
		L 0	-132.1			961.1		
	X4	R 0	132.2	1.100	-753.6	696.8	1029.3	OK
		L 0	-132.1			961.1		
	X5	R 0	130.8	1.100	-752.2	696.7	1029.3	OK
		L 0	-133.5			960.9		
4F	X1	R 0	133.3	1.100	-755.0	697.2	1029.3	OK
		L 0	-130.5			960.9		
	X2	R 0	131.8	1.100	-753.5	697.1	1029.3	OK
		L 0	-131.9			960.8		
	X3	R 0	131.9	1.100	-753.6	697.1	1029.3	OK
		L 0	-131.9			960.8		
	X4	R 0	131.9	1.100	-753.6	697.1	1029.3	OK
		L 0	-131.8			960.8		
	X5	R 0	130.5	1.100	-752.2	696.9	1029.3	OK
		L 0	-133.3			960.7		
3F	X1	R 0	133.3	1.100	-755.0	697.2	1029.3	OK
		L 0	-130.5			960.9		
	X2	R 0	131.8	1.100	-753.5	697.0	1029.3	OK
		L 0	-131.9			960.8		
	X3	R 0	131.9	1.100	-753.6	697.1	1029.3	OK
		L 0	-131.9			960.8		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X4	L	0	1.100	-753.6	960.8	1029.3	OK
		R	0			697.1		
	X5	L	0	1.100	-752.1	960.7	1029.3	OK
		R	0			696.9		
2F	X1	L	0	1.100	-755.3	964.2	1029.3	OK
		R	0			694.0		
	X2	L	0	1.100	-753.6	964.0	1029.3	OK
		R	0			693.9		
	X3	L	0	1.100	-753.6	964.0	1029.3	OK
		R	0			693.8		
	X4	L	0	1.100	-753.5	964.0	1029.3	OK
		R	0			693.8		
	X5	L	0	1.100	-751.8	963.8	1029.3	OK
		R	0			693.7		
1F	X1	L		1.200	-1875.2	2419.6	4145.3	OK
		R				2037.0		
	X2	L		1.200	-926.5	1280.4	2752.2	OK
		R				952.6		
	X3	L		1.200	-1096.3	1479.5	2956.0	OK
		R				1151.7		
	X4	L		1.200	-997.1	1355.7	3005.7	OK
		R				1027.9		
	X5	L		1.200	-863.5	1249.5	4245.0	OK
		R				866.8		

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L		1.200	0.0	21.3	291.0	OK
		R				33.5		
	X2	L		1.200	0.0	28.9	291.0	OK
		R				25.9		
	X3	L		1.200	0.0	27.4	291.0	OK
		R				27.4		
	X4	L		1.200	0.0	25.9	291.0	OK
		R				28.9		
	X5	L		1.200	0.0	33.5	291.0	OK
		R				21.3		

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R				6.6		
	Y3	L		1.200	0.0	7.8	546.4	OK
		R				3.0		

X2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R				8.1		
	Y3	L		1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R				3.3		

X3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R				8.1		
	Y3	L		1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R				3.3		

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R				8.1		
	Y3	L		1.200	0.0	10.4	546.4	OK

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y3	R	3.3	1.200	0.0	3.3	≤	546.4	OK

X5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≤	546.4	OK
		R	8.1			8.1	≤		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≤	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≤		

X6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	≤	546.4	OK
		R	6.6			6.6	≤		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≤	546.4	OK
		R	3.0			3.0	≤		

X1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	≤	546.4	OK
		R	6.6			6.6	≤		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≤	546.4	OK
		R	3.0			3.0	≤		

X2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≤	546.4	OK
		R	8.1			8.1	≤		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≤	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≤		

X3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≤	546.4	OK
		R	8.1			8.1	≤		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≤	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≤		

X4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≤	546.4	OK
		R	8.1			8.1	≤		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≤	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≤		

X5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≤	546.4	OK
		R	8.1			8.1	≤		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≤	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≤		

X6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	≤	546.4	OK
		R	6.6			6.6	≤		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≤	546.4	OK
		R	3.0			3.0	≤		

Y1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	≤	291.0	OK
		R	30.7			30.7	≤		

Y1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	291.0	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	291.0	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	291.0	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	291.0	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-90.7	1.200	3.3	86.8	406.0	OK
		R	92.5			96.5		
	X2	L	-93.9	1.200	0.1	93.9	450.6	OK
		R	93.9			94.0		
	X3	L	-93.9	1.200	0.0	93.9	450.6	OK
		R	93.9			93.9		
	X4	L	-93.9	1.200	-0.1	94.0	450.6	OK
		R	93.9			93.9		
	X5	L	-92.5	1.200	-3.3	96.5	406.0	OK
		R	90.7			86.8		
12F	X1	L	-76.6	1.200	3.2	72.8	406.0	OK
		R	76.7			80.5		
	X2	L	-78.8	1.200	0.2	78.6	450.6	OK
		R	78.9			79.1		
	X3	L	-78.8	1.200	0.0	78.8	450.6	OK
		R	78.8			78.8		
	X4	L	-78.9	1.200	-0.2	79.1	450.6	OK
		R	78.8			78.6		
	X5	L	-76.7	1.200	-3.2	80.5	406.0	OK
		R	76.6			72.8		
11F	X1	L	-82.6	1.200	5.4	76.1	540.9	OK
		R	83.3			89.8		
	X2	L	-83.0	1.200	0.2	82.7	540.9	OK
		R	82.9			83.1		
	X3	L	-82.9	1.200	0.0	82.9	540.9	OK
		R	82.9			82.9		
	X4	L	-82.9	1.200	-0.2	83.1	540.9	OK
		R	83.0			82.8		
	X5	L	-83.3	1.200	-5.4	89.8	540.9	OK
		R	82.6			76.1		
10F	X1	L	-82.7	1.200	6.1	75.3	540.9	OK
		R	83.2			90.6		
	X2	L	-83.0	1.200	0.2	82.7	540.9	OK
		R	82.9			83.2		
	X3	L	-82.9	1.200	0.0	82.9	540.9	OK
		R	82.9			82.9		
	X4	L	-82.9	1.200	-0.2	83.2	540.9	OK
		R	83.0			82.7		
	X5	L	-83.2	1.200	-6.1	90.6	540.9	OK
		R	82.7			75.3		
9F	X1	L	-89.6	1.200	9.2	78.5	734.9	OK
		R	90.6			101.7		
	X2	L	-90.1	1.200	0.2	89.8	734.9	OK
		R	90.1			90.3		
	X3	L	-90.1	1.200	0.0	90.1	734.9	OK
		R	90.1			90.1		
	X4	L	-90.1	1.200	-0.2	90.3	734.9	OK
		R	90.1			89.8		
	X5	L	-90.6	1.200	-9.2	101.7	734.9	OK
		R	89.6			78.5		
8F	X1	L	-89.5	1.200	9.8	77.8	734.9	OK
		R	90.6			102.3		
	X2	L	-90.1	1.200	-0.1	90.2	734.9	OK
		R	90.1			90.0		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X3	L	-90.1	1.200	0.0	90.1	734.9	OK
		R	90.1			90.1		
	X4	L	-90.1	1.200	0.1	90.0	734.9	OK
		R	90.1			90.2		
	X5	L	-90.6	1.200	-9.8	102.3	734.9	OK
		R	89.5			77.8		
7F	X1	L	-94.5	1.200	10.9	81.4	898.8	OK
		R	96.0			109.0		
	X2	L	-95.3	1.200	-0.9	96.3	881.3	OK
		R	95.2			94.2		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	881.3	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	0.9	94.2	881.3	OK
		R	95.3			96.3		
	X5	L	-96.0	1.200	-10.9	109.0	898.8	OK
		R	94.5			81.4		
6F	X1	L	-94.5	1.200	12.1	80.0	898.8	OK
		R	96.0			110.5		
	X2	L	-95.3	1.200	-0.8	96.2	881.3	OK
		R	95.2			94.3		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	881.3	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	0.8	94.3	881.3	OK
		R	95.3			96.2		
	X5	L	-96.0	1.200	-12.1	110.5	898.8	OK
		R	94.5			80.0		
5F	X1	L	-94.4	1.200	12.7	79.2	898.8	OK
		R	96.1			111.3		
	X2	L	-95.3	1.200	-0.8	96.2	898.8	OK
		R	95.2			94.2		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	0.8	94.2	898.8	OK
		R	95.3			96.2		
	X5	L	-96.1	1.200	-12.7	111.3	898.8	OK
		R	94.4			79.2		
4F	X1	L	-94.3	1.200	11.6	80.4	898.8	OK
		R	96.1			110.0		
	X2	L	-95.3	1.200	-0.6	96.0	898.8	OK
		R	95.2			94.5		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	0.6	94.5	898.8	OK
		R	95.3			96.0		
	X5	L	-96.1	1.200	-11.6	110.0	898.8	OK
		R	94.3			80.4		
3F	X1	L	-94.3	1.200	9.4	83.0	898.8	OK
		R	96.2			107.5		
	X2	L	-95.3	1.200	-0.2	95.5	898.8	OK
		R	95.2			94.9		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	0.2	94.9	898.8	OK
		R	95.3			95.5		
	X5	L	-96.2	1.200	-9.4	107.5	898.8	OK
		R	94.3			83.0		
2F	X1	L	-94.2	1.200	7.1	85.7	898.8	OK
		R	96.3			104.7		
	X2	L	-95.2	1.200	-0.5	95.8	898.8	OK
		R	95.3			94.7		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.3	1.200	0.5	94.7	898.8	OK
		R	95.2			95.8		
	X5	L	-96.3	1.200	-7.1	104.7	898.8	OK
		R						

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	R	94.2	1.200	-7.1	85.7	898.8	OK
1F	X1	L	-152.5	1.200	11.5	138.7	3240.3	OK
		R	194.5			208.3		
	X2	L	-151.0	1.200	-2.8	154.4	2619.8	OK
		R	141.1			137.7		
	X3	L	-146.0	1.200	0.0	146.0	2619.8	OK
		R	146.0			146.0		
	X4	L	-141.1	1.200	2.8	137.7	2619.8	OK
		R	151.0			154.4		
	X5	L	-194.5	1.200	-11.5	208.3	3240.3	OK
		R	152.5			138.7		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-127.3	1.200	-5.8	134.2	492.3	OK
		R	130.5			123.6		
	X2	L	-129.0	1.200	0.3	128.6	492.3	OK
		R	128.8			129.2		
	X3	L	-128.9	1.200	-0.0	128.9	492.3	OK
		R	128.9			128.9		
	X4	L	-128.8	1.200	-0.3	129.2	492.3	OK
		R	129.0			128.6		
	X5	L	-130.5	1.200	5.8	123.6	492.3	OK
		R	127.3			134.2		
12F	X1	L	-115.7	1.200	-6.4	123.4	492.3	OK
		R	116.3			108.6		
	X2	L	-116.0	1.200	0.2	115.8	492.3	OK
		R	116.0			116.2		
	X3	L	-116.0	1.200	-0.0	116.0	492.3	OK
		R	116.0			116.0		
	X4	L	-116.0	1.200	-0.2	116.2	492.3	OK
		R	116.0			115.8		
	X5	L	-116.3	1.200	6.4	108.6	492.3	OK
		R	115.7			123.4		
11F	X1	L	-120.1	1.200	-7.1	128.7	638.7	OK
		R	121.3			112.8		
	X2	L	-120.8	1.200	0.3	120.4	638.7	OK
		R	120.7			121.0		
	X3	L	-120.7	1.200	-0.0	120.7	638.7	OK
		R	120.7			120.7		
	X4	L	-120.7	1.200	-0.3	121.0	638.7	OK
		R	120.8			120.4		
	X5	L	-121.3	1.200	7.1	112.8	638.7	OK
		R	120.1			128.7		
10F	X1	L	-120.2	1.200	-6.9	128.5	638.7	OK
		R	121.3			113.0		
	X2	L	-120.8	1.200	0.2	120.5	638.7	OK
		R	120.7			121.0		
	X3	L	-120.7	1.200	-0.0	120.7	638.7	OK
		R	120.7			120.7		
	X4	L	-120.7	1.200	-0.2	121.0	638.7	OK
		R	120.8			120.5		
	X5	L	-121.3	1.200	6.9	113.0	638.7	OK
		R	120.2			128.5		
9F	X1	L	-129.1	1.200	-9.5	140.5	831.3	OK
		R	131.1			119.7		
	X2	L	-130.1	1.200	0.4	129.6	848.8	OK
		R	130.1			130.6		
	X3	L	-130.1	1.200	-0.0	130.1	848.8	OK
		R	130.1			130.1		
	X4	L	-130.1	1.200	-0.4	130.6	848.8	OK
		R	130.1			129.6		
	X5	L	-131.1	1.200	9.5	119.7	831.3	OK
		R	129.1			140.5		
8F	X1	L	-128.9	1.200	-8.8	139.5	831.3	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X1	R	130.9	1.200	-8.8	120.2	≦	831.3	OK
		L	-129.9			129.4	≦		
	X2	R	129.8	1.200	0.4	130.3	≦	848.8	OK
		L	-129.9			129.9	≦		
	X3	R	129.9	1.200	-0.0	129.9	≦	848.8	OK
		L	-129.8			130.3	≦		
	X4	R	129.9	1.200	-0.4	129.4	≦	848.8	OK
		L	-130.9			120.2	≦		
	X5	R	128.9	1.200	8.8	139.5	≦	831.3	OK
		L	-128.8			138.1	≦		
7F	X1	R	130.9	1.200	-7.7	121.6	≦	898.8	OK
		L	-129.9			129.5	≦		
	X2	R	129.8	1.200	0.3	130.3	≦	898.8	OK
		L	-129.9			129.9	≦		
	X3	R	129.9	1.200	-0.0	129.9	≦	898.8	OK
		L	-129.8			130.3	≦		
	X4	R	129.9	1.200	-0.3	129.5	≦	898.8	OK
		L	-130.9			121.6	≦		
	X5	R	128.8	1.200	7.7	138.1	≦	898.8	OK
		L	-128.8			137.2	≦		
6F	X1	R	131.0	1.200	-7.0	122.5	≦	898.8	OK
		L	-129.9			129.5	≦		
	X2	R	129.8	1.200	0.3	130.2	≦	898.8	OK
		L	-129.9			129.9	≦		
	X3	R	129.9	1.200	-0.0	129.9	≦	898.8	OK
		L	-129.8			130.2	≦		
	X4	R	129.9	1.200	-0.3	129.5	≦	898.8	OK
		L	-131.0			122.5	≦		
	X5	R	128.8	1.200	7.0	137.2	≦	898.8	OK
		L	-130.8			139.1	≦		
5F	X1	R	133.5	1.200	-6.9	125.1	≦	1033.6	OK
		L	-132.2			131.7	≦		
	X2	R	132.1	1.200	0.4	132.6	≦	1033.6	OK
		L	-132.1			132.1	≦		
	X3	R	132.1	1.200	-0.0	132.1	≦	1033.6	OK
		L	-132.1			132.6	≦		
	X4	R	132.2	1.200	-0.4	131.7	≦	1033.6	OK
		L	-133.5			125.1	≦		
	X5	R	130.8	1.200	6.9	139.1	≦	1033.6	OK
		L	-130.5			136.3	≦		
4F	X1	R	133.3	1.200	-4.9	127.4	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			131.6	≦		
	X2	R	131.8	1.200	0.3	132.2	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			131.9	≦		
	X3	R	131.9	1.200	-0.0	131.9	≦	1033.6	OK
		L	-131.8			132.2	≦		
	X4	R	131.9	1.200	-0.3	131.6	≦	1033.6	OK
		L	-133.3			127.4	≦		
	X5	R	130.5	1.200	4.8	136.3	≦	1033.6	OK
		L	-130.5			135.2	≦		
3F	X1	R	133.3	1.200	-3.9	128.6	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			131.7	≦		
	X2	R	131.8	1.200	0.2	132.1	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			131.9	≦		
	X3	R	131.9	1.200	-0.0	131.9	≦	1033.6	OK
		L	-131.8			132.1	≦		
	X4	R	131.9	1.200	-0.2	131.7	≦	1033.6	OK
		L	-133.3			128.6	≦		
	X5	R	130.5	1.200	3.9	135.2	≦	1033.6	OK
		L	-130.5			135.2	≦		
2F	X1	R	136.8	1.200	-2.7	133.5	≦	1033.2	OK
		L	-133.4			136.6	≦		
	X2	R	135.1	1.200	0.2	135.4	≦	1033.2	OK
		L	-135.0			134.8	≦		
	X3	R	135.1	1.200	-0.0	135.1	≦	1033.2	OK
		L	-135.1			135.1	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X4	L	-135.1	1.200	-0.2	135.4	1033.2	OK
		R	135.0			134.8		
	X5	L	-136.8	1.200	2.7	133.5	1033.2	OK
		R	133.4			136.6		
1F	X1	L	-169.4	1.200	-0.3	169.7	3240.3	OK
		R	213.3			213.0		
	X2	L	-168.6	1.200	-0.0	168.7	2619.8	OK
		R	159.2			159.1		
	X3	L	-163.9	1.200	-0.0	163.9	2619.8	OK
		R	163.9			163.9		
	X4	L	-159.2	1.200	0.0	159.1	2619.8	OK
		R	168.6			168.7		
	X5	L	-213.3	1.200	0.3	213.0	3240.3	OK
		R	169.4			169.7		

Y4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	291.0	OK
		R	33.5			33.5		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	291.0	OK
		R	25.9			25.9		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	291.0	OK
		R	27.4			27.4		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	291.0	OK
		R	28.9			28.9		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	291.0	OK
		R	21.3			21.3		

X1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	546.4	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	546.4	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	546.4	OK
		R	3.0			3.0		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	291.0	OK
		R	30.7			30.7		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	291.0	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	291.0	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	291.0	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	291.0	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-90.7	1.200	-10.7	103.6	406.0	OK
		R	92.5			79.7		
	X2	L	-93.9	1.200	-0.1	94.1	450.6	OK
		R	93.9			93.8		
	X3	L	-93.9	1.200	0.0	93.9	450.6	OK
		R	93.9			93.9		
	X4	L	-93.9	1.200	0.1	93.8	450.6	OK
		R	93.9			94.1		
	X5	L	-92.5	1.200	10.7	79.7	406.0	OK
		R	90.7			103.6		
12F	X1	L	-76.6	1.200	-12.0	91.0	406.0	OK
		R	76.7			62.3		
	X2	L	-78.8	1.200	-0.6	79.5	450.6	OK
		R	78.9			78.2		
	X3	L	-78.8	1.200	0.0	78.8	450.6	OK
		R	78.8			78.8		
	X4	L	-78.9	1.200	0.6	78.2	450.6	OK
		R	78.8			79.5		
	X5	L	-76.7	1.200	12.0	62.3	406.0	OK
		R	76.6			91.0		
11F	X1	L	-82.6	1.200	-18.6	105.0	540.9	OK
		R	83.3			60.9		
	X2	L	-83.0	1.200	-0.3	83.4	540.9	OK
		R	82.9			82.5		
	X3	L	-82.9	1.200	0.0	82.9	540.9	OK
		R	82.9			83.0		
	X4	L	-82.9	1.200	0.4	82.5	540.9	OK
		R	83.0			83.4		
	X5	L	-83.3	1.200	18.6	60.9	540.9	OK
		R	82.6			105.0		
10F	X1	L	-82.7	1.200	-18.8	105.2	540.9	OK
		R	83.2			60.7		
	X2	L	-83.0	1.200	-0.5	83.5	540.9	OK
		R	82.9			82.4		
	X3	L	-82.9	1.200	0.0	82.9	540.9	OK
		R	82.9			83.0		
	X4	L	-82.9	1.200	0.5	82.4	540.9	OK
		R	83.0			83.5		
	X5	L	-83.2	1.200	18.8	60.7	540.9	OK
		R	82.7			105.2		
9F	X1	L	-89.6	1.200	-26.4	121.2	734.9	OK
		R	90.6			58.9		
	X2	L	-90.1	1.200	-0.2	90.3	734.9	OK
		R	90.1			89.8		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X3	L	-90.1	1.200	0.0	90.1	734.9	OK
		R	90.1			90.1		
	X4	L	-90.1	1.200	0.2	89.8	734.9	OK
		R	90.1			90.3		
	X5	L	-90.6	1.200	26.4	58.9	734.9	OK
		R	89.6			121.2		
8F	X1	L	-89.5	1.200	-26.4	121.2	734.9	OK
		R	90.6			59.0		
	X2	L	-90.1	1.200	-0.2	90.3	734.9	OK
		R	90.1			89.8		
	X3	L	-90.1	1.200	0.0	90.1	734.9	OK
		R	90.1			90.1		
	X4	L	-90.1	1.200	0.2	89.8	734.9	OK
		R	90.1			90.3		
	X5	L	-90.6	1.200	26.4	59.0	734.9	OK
		R	89.5			121.2		
7F	X1	L	-94.5	1.200	-28.9	129.2	896.6	OK
		R	96.0			61.2		
	X2	L	-95.3	1.200	-0.0	95.3	881.3	OK
		R	95.2			95.2		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	881.3	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	881.3	OK
		R	95.3			95.3		
	X5	L	-96.0	1.200	28.9	61.2	896.6	OK
		R	94.5			129.2		
6F	X1	L	-94.5	1.200	-28.0	128.1	896.6	OK
		R	96.0			62.4		
	X2	L	-95.3	1.200	-0.0	95.3	881.3	OK
		R	95.2			95.2		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	881.3	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	881.3	OK
		R	95.3			95.3		
	X5	L	-96.0	1.200	28.0	62.4	896.6	OK
		R	94.5			128.1		
5F	X1	L	-94.4	1.200	-26.1	125.7	896.6	OK
		R	96.1			64.8		
	X2	L	-95.3	1.200	0.1	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.3		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	-0.1	95.3	898.8	OK
		R	95.3			95.2		
	X5	L	-96.1	1.200	26.1	64.8	896.6	OK
		R	94.4			125.7		
4F	X1	L	-94.3	1.200	-23.1	122.1	896.6	OK
		R	96.1			68.4		
	X2	L	-95.3	1.200	0.1	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.3		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	-0.1	95.3	898.8	OK
		R	95.3			95.2		
	X5	L	-96.1	1.200	23.1	68.4	896.6	OK
		R	94.3			122.1		
3F	X1	L	-94.3	1.200	-20.0	118.3	898.8	OK
		R	96.2			72.2		
	X2	L	-95.3	1.200	0.1	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.3		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	-0.1	95.3	898.8	OK
		R	95.3			95.2		
	X5	L	-96.2	1.200	20.1	72.1	898.8	OK
		R						

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	R	94.3	1.200	20.1	118.3	898.8	OK
2F	X1	L	-94.2	1.200	-15.4	112.7	898.8	OK
		R	96.3			77.7		
	X2	L	-95.2	1.200	0.3	94.8	898.8	OK
		R	95.3			95.6		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.3	1.200	-0.3	95.6	898.8	OK
		R	95.2			94.8		
	X5	L	-96.3	1.200	15.4	77.7	898.8	OK
		R	94.2			112.7		
1F	X1	L	-152.5	1.200	-1.9	154.7	3240.3	OK
		R	194.5			192.3		
	X2	L	-151.0	1.200	-0.3	151.4	2619.8	OK
		R	141.1			140.7		
	X3	L	-146.0	1.200	0.0	146.0	2619.8	OK
		R	146.0			146.0		
	X4	L	-141.1	1.200	0.3	140.7	2619.8	OK
		R	151.0			151.4		
	X5	L	-194.5	1.200	1.9	192.3	3240.3	OK
		R	152.5			154.7		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-127.3	1.200	-3.0	130.9	492.3	OK
		R	130.5			126.9		
	X2	L	-129.0	1.200	-0.5	129.5	492.3	OK
		R	128.8			128.3		
	X3	L	-128.9	1.200	-0.0	128.9	492.3	OK
		R	128.9			128.9		
	X4	L	-128.8	1.200	0.5	128.3	492.3	OK
		R	129.0			129.5		
	X5	L	-130.5	1.200	3.0	126.9	492.3	OK
		R	127.3			130.9		
12F	X1	L	-115.7	1.200	-3.5	119.9	492.3	OK
		R	116.3			112.1		
	X2	L	-116.0	1.200	-0.6	116.7	492.3	OK
		R	116.0			115.3		
	X3	L	-116.0	1.200	-0.0	116.0	492.3	OK
		R	116.0			116.0		
	X4	L	-116.0	1.200	0.6	115.3	492.3	OK
		R	116.0			116.7		
	X5	L	-116.3	1.200	3.5	112.1	492.3	OK
		R	115.7			119.9		
11F	X1	L	-120.1	1.200	-2.3	122.9	638.7	OK
		R	121.3			118.6		
	X2	L	-120.8	1.200	-0.7	121.5	638.7	OK
		R	120.7			119.9		
	X3	L	-120.7	1.200	-0.0	120.7	638.7	OK
		R	120.7			120.7		
	X4	L	-120.7	1.200	0.7	119.9	638.7	OK
		R	120.8			121.5		
	X5	L	-121.3	1.200	2.3	118.6	638.7	OK
		R	120.1			122.9		
10F	X1	L	-120.2	1.200	-0.7	121.0	638.7	OK
		R	121.3			120.5		
	X2	L	-120.8	1.200	-0.7	121.5	638.7	OK
		R	120.7			119.9		
	X3	L	-120.7	1.200	-0.0	120.7	638.7	OK
		R	120.7			120.7		
	X4	L	-120.7	1.200	0.7	120.0	638.7	OK
		R	120.8			121.5		
	X5	L	-121.3	1.200	0.7	120.5	638.7	OK
		R	120.2			121.0		
9F	X1	L	-129.1	1.200	1.5	127.4	831.3	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X1	R	131.1	1.200	1.5	132.9	≦	831.3	OK
		L	-130.1			131.2	≦		
	X2	R	130.1	1.200	-0.9	129.0	≦	848.8	OK
		L	-130.1			130.1	≦		
	X3	R	130.1	1.200	-0.0	130.1	≦	848.8	OK
		L	-130.1			129.0	≦		
	X4	R	130.1	1.200	0.9	131.2	≦	848.8	OK
		L	-131.1			132.9	≦		
	X5	R	129.1	1.200	-1.5	127.4	≦	831.3	OK
		L	-128.9			122.8	≦		
8F	X1	R	130.9	1.200	5.0	136.9	≦	831.3	OK
		L	-129.9			131.1	≦		
	X2	R	129.8	1.200	-1.0	128.6	≦	848.8	OK
		L	-129.9			129.9	≦		
	X3	R	129.9	1.200	-0.0	129.9	≦	848.8	OK
		L	-129.8			128.6	≦		
	X4	R	129.9	1.200	1.0	131.1	≦	848.8	OK
		L	-130.9			136.9	≦		
	X5	R	128.9	1.200	-5.0	122.8	≦	831.3	OK
		L	-128.8			119.8	≦		
7F	X1	R	130.9	1.200	7.5	139.9	≦	898.8	OK
		L	-129.9			131.4	≦		
	X2	R	129.8	1.200	-1.2	128.4	≦	898.8	OK
		L	-129.9			129.9	≦		
	X3	R	129.9	1.200	-0.0	129.9	≦	898.8	OK
		L	-129.8			128.4	≦		
	X4	R	129.9	1.200	1.2	131.4	≦	898.8	OK
		L	-130.9			139.9	≦		
	X5	R	128.8	1.200	-7.5	119.8	≦	898.8	OK
		L	-128.8			115.5	≦		
6F	X1	R	131.0	1.200	11.1	144.3	≦	898.8	OK
		L	-129.9			131.4	≦		
	X2	R	129.8	1.200	-1.2	128.3	≦	898.8	OK
		L	-129.9			129.9	≦		
	X3	R	129.9	1.200	-0.0	129.9	≦	898.8	OK
		L	-129.8			128.4	≦		
	X4	R	129.9	1.200	1.2	131.4	≦	898.8	OK
		L	-131.0			144.3	≦		
	X5	R	128.8	1.200	-11.1	115.5	≦	898.8	OK
		L	-130.8			110.8	≦		
5F	X1	R	133.5	1.200	16.6	153.4	≦	1033.6	OK
		L	-132.2			134.3	≦		
	X2	R	132.1	1.200	-1.8	130.0	≦	1033.6	OK
		L	-132.1			132.1	≦		
	X3	R	132.1	1.200	-0.0	132.1	≦	1033.6	OK
		L	-132.1			130.0	≦		
	X4	R	132.2	1.200	1.8	134.3	≦	1033.6	OK
		L	-133.5			153.4	≦		
	X5	R	130.8	1.200	-16.6	110.8	≦	1033.6	OK
		L	-130.5			109.2	≦		
4F	X1	R	133.3	1.200	17.7	154.5	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			133.6	≦		
	X2	R	131.8	1.200	-1.4	130.1	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			131.9	≦		
	X3	R	131.9	1.200	-0.0	131.9	≦	1033.6	OK
		L	-131.8			130.1	≦		
	X4	R	131.9	1.200	1.4	133.6	≦	1033.6	OK
		L	-133.3			154.5	≦		
	X5	R	130.5	1.200	-17.7	109.2	≦	1033.6	OK
		L	-130.5			104.5	≦		
3F	X1	R	133.3	1.200	21.6	159.3	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			133.6	≦		
	X2	R	131.8	1.200	-1.4	130.2	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			131.9	≦		
	X3	R	131.9	1.200	-0.0	131.9	≦	1033.6	OK
		L	-131.9			131.9	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X4	L	-131.8	1.200	1.4	130.2	1033.6	OK
		R	131.9			133.6		
	X5	L	-133.3	1.200	-21.6	159.2	1033.6	OK
		R	130.5			104.5		
2F	X1	L	-133.4	1.200	26.1	102.1	1029.3	OK
		R	136.8			168.1		
	X2	L	-135.0	1.200	-4.0	139.8	1033.2	OK
		R	135.1			130.3		
	X3	L	-135.1	1.200	-0.0	135.1	1033.2	OK
		R	135.1			135.1		
	X4	L	-135.1	1.200	4.0	130.3	1033.2	OK
		R	135.0			139.8		
	X5	L	-136.8	1.200	-26.1	168.1	1029.3	OK
		R	133.4			102.1		
1F	X1	L	-169.4	1.200	14.1	152.5	3240.3	OK
		R	213.3			230.2		
	X2	L	-168.6	1.200	-3.9	173.3	2619.8	OK
		R	159.2			154.5		
	X3	L	-163.9	1.200	0.0	163.9	2619.8	OK
		R	163.9			163.9		
	X4	L	-159.2	1.200	3.9	154.5	2619.8	OK
		R	168.6			173.3		
	X5	L	-213.3	1.200	-14.1	230.2	3240.3	OK
		R	169.4			152.5		

Y4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	291.0	OK
		R	33.5			33.5		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	291.0	OK
		R	25.9			25.9		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	291.0	OK
		R	27.4			27.4		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	291.0	OK
		R	28.9			28.9		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	291.0	OK
		R	21.3			21.3		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 柱のせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-58.6	1.250	-63.8	138.3	1516.2	OK
		B	-58.6			138.3		
	X2	T	-0.7	1.250	459.7	574.0	1325.5	OK
		B	-0.7			574.0		
	X3	T	0.0	1.250	614.8	768.5	1415.8	OK
		B	0.0			768.5		
	X4	T	-0.0	1.250	615.2	768.9	1416.1	OK
		B	-0.0			768.9		
	X5	T	0.7	1.250	449.6	562.6	1322.0	OK
		B	0.7			562.6		
	X6	T	58.6	1.250	-127.7	101.1	1540.5	OK
		B	58.6			101.1		
11F	X1	T	-29.7	1.250	252.9	286.5	1536.9	OK
		B	-29.7			286.5		
	X2	T	-0.4	1.250	627.3	783.7	1483.4	OK
		B	-0.4			783.7		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X3	T	0.0	1.250	634.5	793.1	1483.6	OK
		B	0.0			793.1		
	X4	T	-0.0	1.250	635.2	793.9	1484.1	OK
		B	-0.0			793.9		
	X5	T	0.4	1.250	625.6	782.4	1484.1	OK
		B	0.4			782.4		
	X6	T	29.7	1.250	187.5	264.1	1584.3	OK
		B	29.7			264.1		
10F	X1	T	-36.4	1.250	505.1	594.9	1544.1	OK
		B	-36.4			594.9		
	X2	T	0.2	1.250	811.6	1014.8	1534.5	OK
		B	0.2			1014.8		
	X3	T	-0.0	1.250	815.1	1018.8	1537.6	OK
		B	-0.0			1018.8		
	X4	T	0.0	1.250	814.5	1018.1	1537.1	OK
		B	0.0			1018.1		
	X5	T	-0.2	1.250	818.6	1023.0	1539.5	OK
		B	-0.2			1023.0		
	X6	T	36.4	1.250	472.5	627.1	1635.0	OK
		B	36.4			627.1		
9F	X1	T	-36.2	1.250	517.6	610.8	1622.0	OK
		B	-36.2			610.8		
	X2	T	0.2	1.250	975.7	1219.8	1924.4	OK
		B	0.2			1219.8		
	X3	T	-0.0	1.250	975.5	1219.4	1925.7	OK
		B	-0.0			1219.4		
	X4	T	0.0	1.250	975.6	1219.5	1925.3	OK
		B	0.0			1219.5		
	X5	T	-0.2	1.250	978.2	1222.6	1929.0	OK
		B	-0.2			1222.6		
	X6	T	36.2	1.250	490.0	648.7	1709.5	OK
		B	36.2			648.7		
8F	X1	T	-38.3	1.250	610.5	724.8	1749.3	OK
		B	-38.3			724.8		
	X2	T	0.3	1.250	1092.7	1366.1	2014.6	OK
		B	0.3			1366.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1103.1	1378.9	2024.8	OK
		B	-0.0			1378.9		
	X4	T	0.0	1.250	1103.3	1379.2	2024.2	OK
		B	0.0			1379.2		
	X5	T	-0.3	1.250	1093.2	1366.2	2017.7	OK
		B	-0.3			1366.2		
	X6	T	38.3	1.250	590.3	776.2	1843.8	OK
		B	38.3			776.2		
7F	X1	T	-39.0	1.250	768.6	921.8	2171.9	OK
		B	-39.0			921.8		
	X2	T	0.4	1.250	1279.4	1599.7	2313.4	OK
		B	0.4			1599.7		
	X3	T	-0.0	1.250	1235.3	1544.1	2282.2	OK
		B	-0.0			1544.1		
	X4	T	0.0	1.250	1234.6	1543.3	2281.2	OK
		B	0.0			1543.3		
	X5	T	-0.4	1.250	1285.1	1606.0	2318.2	OK
		B	-0.4			1606.0		
	X6	T	39.0	1.250	779.2	1013.0	2244.9	OK
		B	39.0			1013.0		
6F	X1	T	-40.1	1.250	835.3	1004.0	2912.9	OK
		B	-40.1			1004.0		
	X2	T	0.5	1.250	1460.4	1826.0	2882.4	OK
		B	0.5			1826.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1354.8	1693.5	2866.8	OK
		B	-0.0			1693.5		
	X4	T	0.0	1.250	1354.7	1693.5	2865.7	OK
		B	0.0			1693.5		
	X5	T	-0.5	1.250	1459.5	1823.8	2878.4	OK
		B	-0.5			1823.8		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X5	B	-0.5	1.250	1459.5	1823.8	≦	2878.4	OK
	X6	B	40.1	1.250	865.3	1121.7	≦	3075.9	OK
5F	X1	T	-39.8	1.250	831.9	1000.1	≦	2877.4	OK
		B	-39.8			1000.1	≦		
	X2	T	0.6	1.250	1494.3	1868.4	≦	2933.7	OK
		B	0.6			1868.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1446.8	1808.5	≦	2893.4	OK
		B	-0.0			1808.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1446.6	1808.3	≦	2892.8	OK
		B	0.0			1808.3	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	1490.6	1862.7	≦	2916.7	OK
		B	-0.6			1862.7	≦		
	X6	T	39.8	1.250	879.9	1139.8	≦	3116.6	OK
		B	39.8			1139.8	≦		
4F	X1	T	-39.7	1.250	790.0	947.7	≦	2537.6	OK
		B	-39.7			947.7	≦		
	X2	T	0.6	1.250	1515.3	1894.8	≦	2823.7	OK
		B	0.6			1894.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1528.2	1910.2	≦	2827.5	OK
		B	-0.0			1910.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1528.4	1910.5	≦	2826.9	OK
		B	0.0			1910.5	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	1513.2	1890.8	≦	2808.6	OK
		B	-0.6			1890.8	≦		
	X6	T	39.7	1.250	813.9	1057.1	≦	2750.3	OK
		B	39.7			1057.1	≦		
3F	X1	T	-40.0	1.250	866.4	1043.0	≦	2404.7	OK
		B	-40.0			1043.0	≦		
	X2	T	1.0	1.250	1601.7	2003.1	≦	2838.2	OK
		B	1.0			2003.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1592.0	1990.0	≦	2833.6	OK
		B	-0.1			1990.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1590.7	1988.5	≦	2833.5	OK
		B	0.1			1988.5	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	1607.8	2008.8	≦	2815.5	OK
		B	-1.0			2008.8	≦		
	X6	T	40.0	1.250	868.6	1125.7	≦	2668.1	OK
		B	40.0			1125.7	≦		
2F	X1	T	-37.9	1.250	776.5	932.8	≦	2174.1	OK
		B	-37.9			932.8	≦		
	X2	T	-0.5	1.250	1559.8	1949.2	≦	2689.1	OK
		B	-0.5			1949.2	≦		
	X3	T	0.3	1.250	1595.7	1995.0	≦	2683.0	OK
		B	0.3			1995.0	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	1602.2	2002.4	≦	2682.7	OK
		B	-0.3			2002.4	≦		
	X5	T	0.5	1.250	1529.4	1912.3	≦	2660.0	OK
		B	0.5			1912.3	≦		
	X6	T	37.9	1.250	973.1	1254.3	≦	2535.3	OK
		B	37.9			1254.3	≦		
1F	X1	T	-42.4	1.250	661.7	784.7	≦	1992.1	OK
		B	-42.4			784.7	≦		
	X2	T	6.7	1.250	1842.2	2309.5	≦	2571.0	OK
		B	6.7			2309.5	≦		
	X3	T	-1.4	1.250	1816.0	2268.6	≦	2550.4	OK
		B	-1.4			2268.6	≦		
	X4	T	1.4	1.250	1808.6	2262.1	≦	2548.2	OK
		B	1.4			2262.1	≦		
	X5	T	-6.7	1.250	1835.4	2287.5	≦	2543.9	OK
		B	-6.7			2287.5	≦		
	X6	T	42.4	1.250	1541.7	1969.5	≦	2725.6	OK
		B	42.4			1969.5	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-82.9	1.250	14.3	65.0	1698.9	OK
		B	-82.9			65.0		
	X2	T	1.5	1.250	593.2	743.0	1603.9	OK
		B	1.5			743.0		
	X3	T	-0.1	1.250	592.7	740.8	1603.9	OK
		B	-0.1			740.8		
	X4	T	0.1	1.250	592.0	740.0	1603.4	OK
		B	0.1			740.0		
	X5	T	-1.5	1.250	597.6	745.4	1606.0	OK
		B	-1.5			745.4		
	X6	T	82.9	1.250	-114.1	59.7	1738.9	OK
		B	82.9			59.7		
11F	X1	T	-44.1	1.250	354.7	399.3	1715.5	OK
		B	-44.1			399.3		
	X2	T	0.1	1.250	798.7	998.5	1780.4	OK
		B	0.1			998.5		
	X3	T	0.0	1.250	801.7	1002.2	1782.0	OK
		B	0.0			1002.2		
	X4	T	-0.0	1.250	801.1	1001.4	1781.2	OK
		B	-0.0			1001.4		
	X5	T	-0.1	1.250	754.0	942.4	1737.4	OK
		B	-0.1			942.4		
	X6	T	44.1	1.250	275.0	387.9	1794.8	OK
		B	44.1			387.9		
10F	X1	T	-50.9	1.250	531.6	613.7	1721.7	OK
		B	-50.9			613.7		
	X2	T	0.5	1.250	925.3	1157.0	1791.0	OK
		B	0.5			1157.0		
	X3	T	-0.0	1.250	920.8	1151.0	1786.4	OK
		B	-0.0			1151.0		
	X4	T	0.0	1.250	921.2	1151.5	1786.6	OK
		B	0.0			1151.5		
	X5	T	-0.5	1.250	867.0	1083.2	1748.1	OK
		B	-0.5			1083.2		
	X6	T	50.9	1.250	539.7	725.5	1852.5	OK
		B	50.9			725.5		
9F	X1	T	-50.8	1.250	634.5	742.3	1899.7	OK
		B	-50.8			742.3		
	X2	T	0.6	1.250	1142.0	1428.1	2371.2	OK
		B	0.6			1428.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1199.5	1499.4	2415.3	OK
		B	-0.0			1499.4		
	X4	T	0.0	1.250	1199.0	1498.7	2415.0	OK
		B	0.0			1498.7		
	X5	T	-0.6	1.250	1220.5	1525.1	2442.0	OK
		B	-0.6			1525.1		
	X6	T	50.8	1.250	587.1	784.6	1943.4	OK
		B	50.8			784.6		
8F	X1	T	-53.7	1.250	752.3	886.6	2055.4	OK
		B	-53.7			886.6		
	X2	T	0.8	1.250	1320.3	1651.2	2511.7	OK
		B	0.8			1651.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1409.1	1761.3	2558.9	OK
		B	-0.0			1761.3		
	X4	T	0.0	1.250	1409.5	1761.9	2559.2	OK
		B	0.0			1761.9		
	X5	T	-0.8	1.250	1470.1	1836.8	2589.2	OK
		B	-0.8			1836.8		
	X6	T	53.7	1.250	738.1	976.3	2137.8	OK
		B	53.7			976.3		
7F	X1	T	-53.2	1.250	854.2	1014.6	2407.9	OK
		B	-53.2			1014.6		
	X2	T	0.8	1.250	1459.3	1824.9	2819.8	OK
		B	0.8			1824.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1489.3	1861.6	2817.7	OK
		B	-0.0			1861.6		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X3	B	-0.0	1.250	1489.3	1861.6	2817.7	OK
		T	0.0			1862.2		
	X4	B	0.0	1.250	1489.7	1862.2	2818.6	OK
		T	-0.8			1885.9		
	X5	B	-0.8	1.250	1509.4	1885.9	2820.7	OK
		T	53.2			1196.5		
	X6	B	53.2	1.250	914.7	1196.5	2534.0	OK
		T	-53.2			1052.3		
6F	X1	B	-53.2	1.250	884.4	1052.3	3417.7	OK
		T	0.9			2066.5		
	X2	B	0.9	1.250	1652.5	2066.5	3984.6	OK
		T	-0.0			2062.7		
	X3	B	-0.0	1.250	1650.1	2062.7	3995.5	OK
		T	0.0			2063.3		
	X4	B	0.0	1.250	1650.6	2063.3	3996.6	OK
		T	-0.9			2063.5		
	X5	B	-0.9	1.250	1651.5	2063.5	4008.2	OK
		T	53.2			1215.5		
	X6	B	53.2	1.250	929.8	1215.5	3636.7	OK
		T	-52.7			1202.1		
5F	X1	B	-52.7	1.250	1003.9	1202.1	3289.6	OK
		T	1.0			2297.5		
	X2	B	1.0	1.250	1837.2	2297.5	3981.4	OK
		T	-0.0			2302.5		
	X3	B	-0.0	1.250	1842.0	2302.5	3988.5	OK
		T	0.0			2302.6		
	X4	B	0.0	1.250	1842.0	2302.6	3989.0	OK
		T	-1.0			2313.5		
	X5	B	-1.0	1.250	1851.6	2313.5	4001.2	OK
		T	52.7			1390.1		
	X6	B	52.7	1.250	1069.9	1390.1	3648.2	OK
		T	-53.8			1258.7		
4F	X1	B	-53.8	1.250	1050.0	1258.7	3049.8	OK
		T	1.1			2591.7		
	X2	B	1.1	1.250	2072.5	2591.7	3929.2	OK
		T	-0.0			2594.2		
	X3	B	-0.0	1.250	2075.4	2594.2	3932.2	OK
		T	0.0			2594.7		
	X4	B	0.0	1.250	2075.8	2594.7	3932.4	OK
		T	-1.1			2589.9		
	X5	B	-1.1	1.250	2072.8	2589.9	3943.2	OK
		T	53.8			1463.9		
	X6	B	53.8	1.250	1128.1	1463.9	3336.9	OK
		T	-53.6			1277.8		
3F	X1	B	-53.6	1.250	1065.1	1277.8	3011.7	OK
		T	1.5			2759.3		
	X2	B	1.5	1.250	2206.2	2759.3	4198.1	OK
		T	-0.1			2748.3		
	X3	B	-0.1	1.250	2198.7	2748.3	4205.6	OK
		T	0.1			2745.7		
	X4	B	0.1	1.250	2196.5	2745.7	4206.2	OK
		T	-1.5			2784.4		
	X5	B	-1.5	1.250	2228.7	2784.4	4217.7	OK
		T	53.6			1444.7		
	X6	B	53.6	1.250	1112.8	1444.7	3317.6	OK
		T	-52.5			1096.0		
2F	X1	B	-52.5	1.250	918.8	1096.0	2807.4	OK
		T	-0.5			2919.3		
	X2	B	-0.5	1.250	2335.8	2919.3	3871.9	OK
		T	0.4			2976.5		
	X3	B	0.4	1.250	2380.9	2976.5	3883.1	OK
		T	-0.4			2986.3		
	X4	B	-0.4	1.250	2389.4	2986.3	3883.9	OK
		T	0.5			2869.0		
	X5	B	0.5	1.250	2294.8	2869.0	3897.4	OK
		T						

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X6	T	52.5	1.250	1597.4	2049.2	3228.7	OK
		B	52.5			2049.2		
1F	X1	T	-55.0	1.250	804.8	950.9	2715.8	OK
		B	-55.0			950.9		
	X2	T	10.1	1.250	2117.4	2656.9	3571.9	OK
		B	10.1			2656.9		
	X3	T	-1.8	1.250	2108.1	2633.3	3565.5	OK
		B	-1.8			2633.3		
	X4	T	1.8	1.250	2098.4	2624.8	3562.4	OK
		B	1.8			2624.8		
	X5	T	-10.1	1.250	2229.3	2776.5	3637.6	OK
		B	-10.1			2776.5		
	X6	T	55.0	1.250	1765.6	2262.1	3296.2	OK
		B	55.0			2262.1		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-58.6	1.250	127.7	101.1	1540.5	OK
		B	-58.6			101.1		
	X2	T	-0.7	1.250	-449.6	562.6	1322.0	OK
		B	-0.7			562.6		
	X3	T	0.0	1.250	-615.2	768.9	1416.1	OK
		B	0.0			768.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-614.8	768.5	1415.8	OK
		B	-0.0			768.5		
	X5	T	0.7	1.250	-459.7	574.0	1325.5	OK
		B	0.7			574.0		
	X6	T	58.6	1.250	63.8	138.3	1516.2	OK
		B	58.6			138.3		
11F	X1	T	-29.7	1.250	-187.5	264.1	1584.3	OK
		B	-29.7			264.1		
	X2	T	-0.4	1.250	-625.6	782.4	1484.1	OK
		B	-0.4			782.4		
	X3	T	0.0	1.250	-635.2	793.9	1484.1	OK
		B	0.0			793.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-634.5	793.1	1483.6	OK
		B	-0.0			793.1		
	X5	T	0.4	1.250	-627.3	783.7	1483.4	OK
		B	0.4			783.7		
	X6	T	29.7	1.250	-252.9	286.5	1536.9	OK
		B	29.7			286.5		
10F	X1	T	-36.4	1.250	-472.5	627.1	1635.0	OK
		B	-36.4			627.1		
	X2	T	0.2	1.250	-818.6	1023.0	1539.5	OK
		B	0.2			1023.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-814.5	1018.1	1537.1	OK
		B	-0.0			1018.1		
	X4	T	0.0	1.250	-815.1	1018.8	1537.6	OK
		B	0.0			1018.8		
	X5	T	-0.2	1.250	-811.6	1014.8	1534.5	OK
		B	-0.2			1014.8		
	X6	T	36.4	1.250	-505.1	594.9	1544.1	OK
		B	36.4			594.9		
9F	X1	T	-36.2	1.250	-490.0	648.7	1709.5	OK
		B	-36.2			648.7		
	X2	T	0.2	1.250	-978.2	1222.6	1929.0	OK
		B	0.2			1222.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-975.6	1219.5	1925.3	OK
		B	-0.0			1219.5		
	X4	T	0.0	1.250	-975.5	1219.4	1925.7	OK
		B	0.0			1219.4		
	X5	T	-0.2	1.250	-975.7	1219.8	1924.4	OK
		B	-0.2			1219.8		
	X6	T	36.2	1.250	-517.6	610.8	1622.0	OK
		B	36.2			610.8		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X1	T	-38.3	1.250	-590.3	776.2	1843.8	OK
		B	-38.3			776.2		
	X2	T	0.3	1.250	-1093.2	1366.2	2017.7	OK
		B	0.3			1366.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1103.3	1379.2	2024.2	OK
		B	-0.0			1379.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1103.1	1378.9	2024.8	OK
		B	0.0			1378.9		
	X5	T	-0.3	1.250	-1092.6	1366.1	2014.6	OK
		B	-0.3			1366.1		
	X6	T	38.3	1.250	-610.5	724.8	1749.3	OK
		B	38.3			724.8		
7F	X1	T	-39.0	1.250	-779.2	1013.0	2244.9	OK
		B	-39.0			1013.0		
	X2	T	0.4	1.250	-1285.1	1606.0	2318.2	OK
		B	0.4			1606.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1234.6	1543.3	2281.2	OK
		B	-0.0			1543.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1235.3	1544.1	2282.2	OK
		B	0.0			1544.1		
	X5	T	-0.4	1.250	-1279.4	1599.7	2313.4	OK
		B	-0.4			1599.7		
	X6	T	39.0	1.250	-768.6	921.8	2171.9	OK
		B	39.0			921.8		
6F	X1	T	-40.1	1.250	-865.3	1121.7	3075.9	OK
		B	-40.1			1121.7		
	X2	T	0.5	1.250	-1459.5	1823.8	2878.4	OK
		B	0.5			1823.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1354.7	1693.4	2865.7	OK
		B	-0.0			1693.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1354.8	1693.5	2866.8	OK
		B	0.0			1693.5		
	X5	T	-0.5	1.250	-1460.4	1826.0	2882.4	OK
		B	-0.5			1826.0		
	X6	T	40.1	1.250	-835.3	1004.0	2912.9	OK
		B	40.1			1004.0		
5F	X1	T	-39.8	1.250	-879.9	1139.8	3116.6	OK
		B	-39.8			1139.8		
	X2	T	0.6	1.250	-1490.6	1862.7	2916.7	OK
		B	0.6			1862.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-1446.6	1808.3	2892.8	OK
		B	-0.0			1808.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1446.8	1808.5	2893.4	OK
		B	0.0			1808.5		
	X5	T	-0.6	1.250	-1494.3	1868.4	2933.7	OK
		B	-0.6			1868.4		
	X6	T	39.8	1.250	-831.9	1000.1	2877.4	OK
		B	39.8			1000.1		
4F	X1	T	-39.7	1.250	-813.9	1057.1	2750.3	OK
		B	-39.7			1057.1		
	X2	T	0.6	1.250	-1513.2	1890.8	2808.6	OK
		B	0.6			1890.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1528.4	1910.5	2826.9	OK
		B	-0.0			1910.5		
	X4	T	0.0	1.250	-1528.2	1910.2	2827.5	OK
		B	0.0			1910.2		
	X5	T	-0.6	1.250	-1515.4	1894.8	2823.7	OK
		B	-0.6			1894.8		
	X6	T	39.7	1.250	-790.0	947.7	2537.6	OK
		B	39.7			947.7		
3F	X1	T	-40.0	1.250	-868.6	1125.7	2668.1	OK
		B	-40.0			1125.7		
	X2	T	1.0	1.250	-1607.8	2008.8	2815.5	OK
		B	1.0			2008.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-1590.7	1988.5	2833.5	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X3	B	-0.1	1.250	-1590.7	1988.5	2833.5	OK
		T	0.1			1990.0		
	X4	B	0.1	1.250	-1592.0	1990.0	2833.6	OK
		T	-1.0			2003.1		
	X5	B	-1.0	1.250	-1601.7	2003.1	2838.2	OK
		T	40.0			1043.0		
	X6	B	40.0	1.250	-866.4	1043.0	2404.7	OK
		T	-37.9			1254.3		
2F	X1	B	-37.9	1.250	-973.1	1254.3	2535.3	OK
		T	-0.5			1912.3		
	X2	B	-0.5	1.250	-1529.4	1912.3	2660.0	OK
		T	0.3			2002.4		
	X3	B	0.3	1.250	-1602.2	2002.4	2682.7	OK
		T	-0.3			1995.0		
	X4	B	-0.3	1.250	-1595.7	1995.0	2683.0	OK
		T	0.5			1949.2		
	X5	B	0.5	1.250	-1559.8	1949.2	2689.1	OK
		T	37.9			932.8		
	X6	B	37.9	1.250	-776.5	932.8	2174.1	OK
		T	-42.4			1969.5		
1F	X1	B	-42.4	1.250	-1541.7	1969.5	2725.6	OK
		T	6.7			2287.5		
	X2	B	6.7	1.250	-1835.4	2287.5	2543.9	OK
		T	-1.4			2262.1		
	X3	B	-1.4	1.250	-1808.6	2262.1	2548.2	OK
		T	1.4			2268.6		
	X4	B	1.4	1.250	-1816.0	2268.6	2550.4	OK
		T	-6.7			2309.5		
	X5	B	-6.7	1.250	-1842.2	2309.5	2571.0	OK
		T	42.4			784.8		
	X6	B	42.4	1.250	-661.8	784.8	1992.1	OK
		T						

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	B	-82.9	1.250	114.1	59.7	1738.9	OK
		T	1.5			745.4		
	X2	B	1.5	1.250	-597.6	745.4	1606.0	OK
		T	-0.1			740.0		
	X3	B	-0.1	1.250	-592.0	740.0	1603.4	OK
		T	0.1			740.8		
	X4	B	0.1	1.250	-592.7	740.8	1603.9	OK
		T	-1.5			743.0		
	X5	B	-1.5	1.250	-593.2	743.0	1603.9	OK
		T	82.9			65.0		
	X6	B	82.9	1.250	-14.3	65.0	1698.9	OK
		T	-44.1			387.9		
11F	X1	B	-44.1	1.250	-275.0	387.9	1794.8	OK
		T	0.1			942.4		
	X2	B	0.1	1.250	-754.0	942.4	1737.4	OK
		T	0.0			1001.4		
	X3	B	0.0	1.250	-801.1	1001.4	1781.2	OK
		T	-0.0			1002.2		
	X4	B	-0.0	1.250	-801.7	1002.2	1782.0	OK
		T	-0.1			998.5		
	X5	B	-0.1	1.250	-798.7	998.5	1780.4	OK
		T	44.1			399.3		
	X6	B	44.1	1.250	-354.7	399.3	1715.5	OK
		T	-50.9			725.5		
10F	X1	B	-50.9	1.250	-539.7	725.5	1852.5	OK
		T	0.5			1083.2		
	X2	B	0.5	1.250	-867.0	1083.2	1748.1	OK
		T	-0.0			1151.5		
	X3	B	-0.0	1.250	-921.2	1151.5	1786.6	OK
		T	0.0			1151.0		
	X4	B		1.250	-920.8		1786.4	OK
		T						

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	T	0.0	1.250	-920.8	1151.0	≦	1786.4	OK
		B	-0.5			1157.0	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	-925.3	1157.0	≦	1791.0	OK
		B	50.9			613.7	≦		
	X6	T	50.9	1.250	-531.6	613.7	≦	1721.7	OK
		B	-50.8			784.6	≦		
9F	X1	T	-50.8	1.250	-587.1	784.6	≦	1943.4	OK
		B	-50.8			784.6	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-1220.5	1525.1	≦	2442.0	OK
		B	0.6			1525.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1199.0	1498.7	≦	2415.0	OK
		B	-0.0			1498.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1199.5	1499.4	≦	2415.3	OK
		B	0.0			1499.4	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-1142.0	1428.1	≦	2371.2	OK
		B	-0.6			1428.1	≦		
	X6	T	50.8	1.250	-634.5	742.3	≦	1899.7	OK
		B	50.8			742.3	≦		
8F	X1	T	-53.7	1.250	-738.1	976.3	≦	2137.8	OK
		B	-53.7			976.3	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-1470.1	1836.8	≦	2589.2	OK
		B	0.8			1836.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1409.5	1761.9	≦	2559.2	OK
		B	-0.0			1761.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1409.1	1761.3	≦	2558.9	OK
		B	0.0			1761.3	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-1320.3	1651.2	≦	2511.7	OK
		B	-0.8			1651.2	≦		
	X6	T	53.7	1.250	-752.3	886.6	≦	2055.4	OK
		B	53.7			886.6	≦		
7F	X1	T	-53.2	1.250	-914.7	1196.5	≦	2534.0	OK
		B	-53.2			1196.5	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-1509.4	1885.9	≦	2820.7	OK
		B	0.8			1885.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1489.7	1862.2	≦	2818.6	OK
		B	-0.0			1862.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1489.3	1861.6	≦	2817.8	OK
		B	0.0			1861.6	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-1459.3	1824.9	≦	2819.8	OK
		B	-0.8			1824.9	≦		
	X6	T	53.2	1.250	-854.2	1014.6	≦	2407.9	OK
		B	53.2			1014.6	≦		
6F	X1	T	-53.2	1.250	-929.8	1215.5	≦	3636.7	OK
		B	-53.2			1215.5	≦		
	X2	T	0.9	1.250	-1651.5	2063.5	≦	4008.2	OK
		B	0.9			2063.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1650.6	2063.3	≦	3996.6	OK
		B	-0.0			2063.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1650.1	2062.7	≦	3995.5	OK
		B	0.0			2062.7	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	-1652.5	2066.5	≦	3984.6	OK
		B	-0.9			2066.5	≦		
	X6	T	53.2	1.250	-884.4	1052.3	≦	3417.7	OK
		B	53.2			1052.3	≦		
5F	X1	T	-52.7	1.250	-1069.9	1390.1	≦	3648.2	OK
		B	-52.7			1390.1	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-1851.6	2313.5	≦	4001.2	OK
		B	1.0			2313.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1842.0	2302.6	≦	3988.9	OK
		B	-0.0			2302.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1842.0	2302.5	≦	3988.5	OK
		B	0.0			2302.5	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-1837.2	2297.5	≦	3981.4	OK
		B	-1.0			2297.5	≦		
	X6	T	52.7	1.250	-1003.9	1202.1	≦	3289.6	OK
		B	52.7			1202.1	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	T	-53.8	1.250	-1128.1	1463.9	3336.8	OK
		B	-53.8			1463.9		
	X2	T	1.1	1.250	-2072.8	2589.9	3943.2	OK
		B	1.1			2589.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-2075.8	2594.7	3932.4	OK
		B	-0.0			2594.7		
	X4	T	0.0	1.250	-2075.4	2594.2	3932.2	OK
		B	0.0			2594.2		
	X5	T	-1.1	1.250	-2072.5	2591.7	3929.2	OK
		B	-1.1			2591.7		
	X6	T	53.8	1.250	-1050.0	1258.7	3049.7	OK
		B	53.8			1258.7		
3F	X1	T	-53.6	1.250	-1112.8	1444.7	3317.6	OK
		B	-53.6			1444.7		
	X2	T	1.5	1.250	-2228.7	2784.4	4217.7	OK
		B	1.5			2784.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-2196.5	2745.7	4206.2	OK
		B	-0.1			2745.7		
	X4	T	0.1	1.250	-2198.7	2748.3	4205.6	OK
		B	0.1			2748.3		
	X5	T	-1.5	1.250	-2206.2	2759.3	4198.1	OK
		B	-1.5			2759.3		
	X6	T	53.6	1.250	-1065.1	1277.8	3011.7	OK
		B	53.6			1277.8		
2F	X1	T	-52.5	1.250	-1597.4	2049.2	3228.7	OK
		B	-52.5			2049.2		
	X2	T	-0.5	1.250	-2294.8	2869.0	3897.4	OK
		B	-0.5			2869.0		
	X3	T	0.4	1.250	-2389.4	2986.3	3883.9	OK
		B	0.4			2986.3		
	X4	T	-0.4	1.250	-2380.9	2976.5	3883.1	OK
		B	-0.4			2976.5		
	X5	T	0.5	1.250	-2335.8	2919.3	3871.9	OK
		B	0.5			2919.3		
	X6	T	52.5	1.250	-918.7	1096.0	2807.4	OK
		B	52.5			1096.0		
1F	X1	T	-55.0	1.250	-1765.6	2262.0	3296.2	OK
		B	-55.0			2262.0		
	X2	T	10.1	1.250	-2229.3	2776.5	3637.6	OK
		B	10.1			2776.5		
	X3	T	-1.8	1.250	-2098.4	2624.8	3562.4	OK
		B	-1.8			2624.8		
	X4	T	1.8	1.250	-2108.1	2633.3	3565.5	OK
		B	1.8			2633.3		
	X5	T	-10.1	1.250	-2117.4	2656.9	3571.9	OK
		B	-10.1			2656.9		
	X6	T	55.0	1.250	-804.8	950.9	2715.8	OK
		B	55.0			950.9		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-58.6	1.250	6.9	50.0	1917.3	OK
		B	-58.6			50.0		
	X2	T	-0.7	1.250	6.0	6.8	1528.2	OK
		B	-0.7			6.8		
	X3	T	0.0	1.250	0.3	0.3	1755.1	OK
		B	0.0			0.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.3	0.3	1753.8	OK
		B	-0.0			0.3		
	X5	T	0.7	1.250	-6.0	6.8	1528.1	OK
		B	0.7			6.8		
	X6	T	58.6	1.250	-6.9	50.0	1917.3	OK
		B	58.6			50.0		
11F	X1	T	-29.7	1.250	0.4	29.2	1977.8	OK
		B	-29.7			29.2		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	T	-0.4	1.250	4.9	5.7	1553.6	OK
		B	-0.4			5.7		
	X3	T	0.0	1.250	0.3	0.3	1761.1	OK
		B	0.0			0.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.3	0.3	1760.1	OK
		B	-0.0			0.3		
	X5	T	0.4	1.250	-4.9	5.7	1553.6	OK
		B	0.4			5.7		
	X6	T	29.7	1.250	-0.4	29.2	1977.8	OK
		B	29.7			29.2		
10F	X1	T	-36.4	1.250	11.5	22.1	2013.9	OK
		B	-36.4			22.1		
	X2	T	0.2	1.250	6.8	8.7	1759.8	OK
		B	0.2			8.7		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	1764.2	OK
		B	-0.0			0.3		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	1763.9	OK
		B	0.0			0.3		
	X5	T	-0.2	1.250	-6.8	8.7	1759.8	OK
		B	-0.2			8.7		
	X6	T	36.4	1.250	-11.5	22.1	2013.9	OK
		B	36.4			22.1		
9F	X1	T	-36.2	1.250	11.2	22.2	2235.7	OK
		B	-36.2			22.2		
	X2	T	0.2	1.250	8.3	10.6	1940.3	OK
		B	0.2			10.6		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	1945.7	OK
		B	-0.0			0.5		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	1945.4	OK
		B	0.0			0.5		
	X5	T	-0.2	1.250	-8.3	10.6	1940.3	OK
		B	-0.2			10.6		
	X6	T	36.2	1.250	-11.2	22.2	2235.7	OK
		B	36.2			22.2		
8F	X1	T	-38.3	1.250	13.0	22.0	2203.2	OK
		B	-38.3			22.0		
	X2	T	0.3	1.250	14.8	18.8	1869.8	OK
		B	0.3			18.8		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	1838.6	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	1836.4	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.3	1.250	-14.8	18.8	1869.8	OK
		B	-0.3			18.8		
	X6	T	38.3	1.250	-13.0	22.0	2203.2	OK
		B	38.3			22.0		
7F	X1	T	-39.0	1.250	16.0	19.0	2116.3	OK
		B	-39.0			19.0		
	X2	T	0.4	1.250	6.2	8.1	1749.9	OK
		B	0.4			8.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.2	0.2	1461.6	OK
		B	-0.0			0.2		
	X4	T	0.0	1.250	0.2	0.2	1463.3	OK
		B	0.0			0.2		
	X5	T	-0.4	1.250	-6.1	8.1	1749.9	OK
		B	-0.4			8.1		
	X6	T	39.0	1.250	-16.0	19.0	2116.3	OK
		B	39.0			19.0		
6F	X1	T	-40.1	1.250	13.9	22.7	2502.6	OK
		B	-40.1			22.7		
	X2	T	0.5	1.250	12.7	16.4	2346.5	OK
		B	0.5			16.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.4	0.6	2156.9	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	0.4	0.6	2157.5	OK
		B	0.0			0.6		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	B	0.0	1.250	0.4	0.6	≦	2157.5	OK
		T	-0.5			16.4	≦		
	X5	B	-0.5	1.250	-12.7	16.4	≦	2346.5	OK
		T	40.1			22.7	≦		
5F	X1	B	40.1	1.250	-13.9	22.7	≦	2502.6	OK
		T	-39.8			18.9	≦		
	X2	B	-39.8	1.250	16.7	18.9	≦	2561.9	OK
		T	0.6			16.5	≦		
	X3	B	0.6	1.250	12.8	16.5	≦	2304.3	OK
		T	-0.0			0.4	≦		
	X4	B	-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	2275.9	OK
		T	0.0			0.4	≦		
	X5	B	0.0	1.250	0.3	0.4	≦	2276.5	OK
		T	-0.6			16.5	≦		
	X6	B	-0.6	1.250	-12.8	16.5	≦	2304.3	OK
		T	39.8			18.9	≦		
4F	X1	B	39.8	1.250	-16.7	18.9	≦	2561.9	OK
		T	-39.7			18.2	≦		
	X2	B	-39.7	1.250	17.2	18.2	≦	2517.2	OK
		T	0.6			16.1	≦		
	X3	B	0.6	1.250	12.4	16.1	≦	2233.8	OK
		T	-0.0			0.4	≦		
	X4	B	-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	2019.3	OK
		T	0.0			0.4	≦		
	X5	B	0.0	1.250	0.3	0.4	≦	2020.9	OK
		T	-0.6			16.1	≦		
	X6	B	-0.6	1.250	-12.4	16.1	≦	2233.8	OK
		T	39.7			18.2	≦		
3F	X1	B	39.7	1.250	-17.2	18.2	≦	2517.2	OK
		T	-40.0			22.0	≦		
	X2	B	-40.0	1.250	14.4	22.0	≦	2561.0	OK
		T	1.0			14.9	≦		
	X3	B	1.0	1.250	11.1	14.9	≦	2280.2	OK
		T	-0.1			0.0	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	0.0	0.0	≦	1585.2	OK
		T	0.1			0.0	≦		
	X5	B	0.1	1.250	-0.0	0.0	≦	1585.2	OK
		T	-1.0			14.9	≦		
	X6	B	-1.0	1.250	-11.1	14.9	≦	2280.2	OK
		T	40.0			22.0	≦		
2F	X1	B	40.0	1.250	-14.4	22.0	≦	2561.0	OK
		T	-37.9			44.5	≦		
	X2	B	-37.9	1.250	-5.3	44.5	≦	2182.9	OK
		T	-0.5			14.9	≦		
	X3	B	-0.5	1.250	12.3	14.9	≦	2239.0	OK
		T	0.3			0.1	≦		
	X4	B	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	1523.2	OK
		T	-0.3			0.1	≦		
	X5	B	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	1523.2	OK
		T	0.5			14.9	≦		
	X6	B	0.5	1.250	-12.3	14.9	≦	2239.1	OK
		T	37.9			44.5	≦		
1F	X1	B	37.9	1.250	5.3	44.5	≦	2182.9	OK
		T	-42.4			10.6	≦		
	X2	B	-42.4	1.250	42.4	10.6	≦	1956.8	OK
		T	6.7			1.7	≦		
	X3	B	6.7	1.250	-6.7	1.7	≦	1935.2	OK
		T	-1.4			0.3	≦		
	X4	B	-1.4	1.250	1.4	0.3	≦	1487.7	OK
		T	1.4			0.3	≦		
	X5	B	1.4	1.250	-1.4	0.3	≦	1487.7	OK
		T	-6.7			1.7	≦		
	X6	B	-6.7	1.250	6.7	1.7	≦	1854.6	OK
		T	42.4			10.6	≦		
	X6	B	42.4	1.250	-42.4	10.6	≦	1940.7	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-82.9	1.250	-11.4	97.2	2321.9	OK
		B	-82.9			97.2		
	X2	T	1.5	1.250	-11.0	12.2	2058.4	OK
		B	1.5			12.2		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.4	1877.0	OK
		B	-0.1			0.4		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.4	1877.4	OK
		B	0.1			0.4		
	X5	T	-1.5	1.250	11.0	12.2	2058.4	OK
		B	-1.5			12.2		
	X6	T	82.9	1.250	11.4	97.2	2321.9	OK
		B	82.9			97.2		
11F	X1	T	-44.1	1.250	-8.1	54.3	2585.8	OK
		B	-44.1			54.3		
	X2	T	0.1	1.250	-7.7	9.4	2215.2	OK
		B	0.1			9.4		
	X3	T	0.0	1.250	0.2	0.2	2028.6	OK
		B	0.0			0.2		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.2	0.2	2030.7	OK
		B	-0.0			0.2		
	X5	T	-0.1	1.250	7.7	9.4	2215.2	OK
		B	-0.1			9.4		
	X6	T	44.1	1.250	8.1	54.3	2585.8	OK
		B	44.1			54.3		
10F	X1	T	-50.9	1.250	-8.7	61.7	2748.8	OK
		B	-50.9			61.7		
	X2	T	0.5	1.250	-8.0	9.6	2293.7	OK
		B	0.5			9.6		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.3	2218.3	OK
		B	-0.0			0.3		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.3	2218.7	OK
		B	0.0			0.3		
	X5	T	-0.5	1.250	8.0	9.6	2293.7	OK
		B	-0.5			9.6		
	X6	T	50.9	1.250	8.7	61.7	2748.8	OK
		B	50.9			61.7		
9F	X1	T	-50.8	1.250	-10.2	63.5	2872.9	OK
		B	-50.8			63.5		
	X2	T	0.6	1.250	-9.9	11.8	2776.7	OK
		B	0.6			11.8		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	2654.5	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	2655.4	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.6	1.250	9.9	11.8	2776.7	OK
		B	-0.6			11.8		
	X6	T	50.8	1.250	10.2	63.5	2872.9	OK
		B	50.8			63.5		
8F	X1	T	-53.7	1.250	-11.8	68.5	2986.1	OK
		B	-53.7			68.5		
	X2	T	0.8	1.250	-11.1	13.1	2948.8	OK
		B	0.8			13.1		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	2943.2	OK
		B	-0.0			0.5		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	2944.0	OK
		B	0.0			0.5		
	X5	T	-0.8	1.250	11.1	13.1	2948.8	OK
		B	-0.8			13.1		
	X6	T	53.7	1.250	11.8	68.5	2986.1	OK
		B	53.7			68.5		
7F	X1	T	-53.2	1.250	-10.3	66.1	3070.5	OK
		B	-53.2			66.1		
	X2	T	0.8	1.250	-9.4	11.0	2995.6	OK
		B	0.8			11.0		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.4	2991.9	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X3	B	-0.0	1.250	0.4	0.4	≦	2991.9	OK
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	2993.5	OK
		B	0.0			0.4	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	9.4	11.0	≦	2995.6	OK
		B	-0.8			11.0	≦		
	X6	T	53.2	1.250	10.3	66.1	≦	3070.4	OK
6F		B	53.2			66.1	≦		
	X1	T	-53.2	1.250	-9.1	64.6	≦	3760.9	OK
		B	-53.2			64.6	≦		
	X2	T	0.9	1.250	-9.0	10.4	≦	3973.2	OK
		B	0.9			10.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	≦	3945.4	OK
		B	-0.0			0.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	3945.0	OK
		B	0.0			0.4	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	9.0	10.4	≦	3973.2	OK
		B	-0.9			10.4	≦		
	X6	T	53.2	1.250	9.1	64.6	≦	3760.9	OK
5F		B	53.2			64.6	≦		
	X1	T	-52.7	1.250	-8.9	63.7	≦	3847.4	OK
		B	-52.7			63.7	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-8.3	9.4	≦	4177.7	OK
		B	1.0			9.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	≦	4033.2	OK
		B	-0.0			0.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	4033.9	OK
		B	0.0			0.4	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	8.3	9.4	≦	4177.7	OK
		B	-1.0			9.4	≦		
	X6	T	52.7	1.250	8.9	63.7	≦	3847.4	OK
4F		B	52.7			63.7	≦		
	X1	T	-53.8	1.250	-7.4	63.1	≦	3880.8	OK
		B	-53.8			63.1	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-6.8	7.4	≦	4069.2	OK
		B	1.1			7.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	≦	4140.0	OK
		B	-0.0			0.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	4142.5	OK
		B	0.0			0.4	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	6.8	7.4	≦	4069.1	OK
		B	-1.1			7.4	≦		
	X6	T	53.8	1.250	7.4	63.1	≦	3880.8	OK
3F		B	53.8			63.1	≦		
	X1	T	-53.6	1.250	-5.3	60.3	≦	4252.0	OK
		B	-53.6			60.3	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-5.2	5.0	≦	4838.7	OK
		B	1.5			5.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.3	0.2	≦	4404.0	OK
		B	-0.1			0.2	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.3	0.2	≦	4418.2	OK
		B	0.1			0.2	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	5.2	5.0	≦	4838.3	OK
		B	-1.5			5.0	≦		
	X6	T	53.6	1.250	5.3	60.3	≦	4252.0	OK
2F		B	53.6			60.3	≦		
	X1	T	-52.5	1.250	-4.4	58.0	≦	4313.2	OK
		B	-52.5			58.0	≦		
	X2	T	-0.5	1.250	-4.1	5.6	≦	4845.6	OK
		B	-0.5			5.6	≦		
	X3	T	0.4	1.250	0.2	0.7	≦	4483.7	OK
		B	0.4			0.7	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	-0.2	0.7	≦	4483.4	OK
		B	-0.4			0.7	≦		
	X5	T	0.5	1.250	4.1	5.6	≦	4846.1	OK
		B	0.5			5.6	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X6	T	52.5	1.250	4.4	57.9	4313.1	OK
		B	52.5			57.9		
1F	X1	T	-55.0	1.250	-1.4	56.8	4225.3	OK
		B	-55.0			56.8		
	X2	T	10.1	1.250	-1.4	8.4	4405.2	OK
		B	10.1			8.4		
	X3	T	-1.8	1.250	0.1	1.7	4404.7	OK
		B	-1.8			1.7		
	X4	T	1.8	1.250	-0.1	1.7	4405.6	OK
		B	1.8			1.7		
	X5	T	-10.1	1.250	1.4	8.4	4405.1	OK
		B	-10.1			8.4		
	X6	T	55.0	1.250	1.4	56.8	4225.3	OK
		B	55.0			56.8		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-58.6	1.250	-20.7	84.4	1948.7	OK
		B	-58.6			84.4		
	X2	T	-0.7	1.250	-22.0	28.2	1622.3	OK
		B	-0.7			28.2		
	X3	T	0.0	1.250	-0.7	0.9	1789.1	OK
		B	0.0			0.9		
	X4	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	1789.4	OK
		B	-0.0			0.9		
	X5	T	0.7	1.250	22.1	28.2	1622.3	OK
		B	0.7			28.2		
	X6	T	58.6	1.250	20.7	84.4	1948.7	OK
		B	58.6			84.4		
11F	X1	T	-29.7	1.250	-18.1	52.4	2115.3	OK
		B	-29.7			52.4		
	X2	T	-0.4	1.250	-18.6	23.6	1714.6	OK
		B	-0.4			23.6		
	X3	T	0.0	1.250	-0.7	0.9	1815.5	OK
		B	0.0			0.9		
	X4	T	-0.0	1.250	0.7	0.9	1817.4	OK
		B	-0.0			0.9		
	X5	T	0.4	1.250	18.6	23.6	1714.5	OK
		B	0.4			23.6		
	X6	T	29.7	1.250	18.1	52.4	2115.3	OK
		B	29.7			52.4		
10F	X1	T	-36.4	1.250	-23.5	65.9	2293.4	OK
		B	-36.4			65.9		
	X2	T	0.2	1.250	-23.4	29.0	1874.1	OK
		B	0.2			29.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	1884.8	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	1884.8	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-0.2	1.250	23.4	29.0	1874.1	OK
		B	-0.2			29.0		
	X6	T	36.4	1.250	23.6	65.9	2293.4	OK
		B	36.4			65.9		
9F	X1	T	-36.2	1.250	-27.9	71.1	2407.9	OK
		B	-36.2			71.1		
	X2	T	0.2	1.250	-28.2	35.1	2142.8	OK
		B	0.2			35.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	2174.4	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	2175.4	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-0.2	1.250	28.2	35.1	2142.8	OK
		B	-0.2			35.1		
	X6	T	36.2	1.250	27.9	71.1	2407.9	OK
		B	36.2			71.1		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X1	T	-38.3	1.250	-33.6	80.4	2535.9	OK
		B	-38.3			80.4		
	X2	T	0.3	1.250	-33.3	41.3	2312.0	OK
		B	0.3			41.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.8	2313.6	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	2312.5	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-0.3	1.250	33.3	41.3	2312.0	OK
		B	-0.3			41.3		
	X6	T	38.3	1.250	33.6	80.4	2535.9	OK
		B	38.3			80.4		
7F	X1	T	-39.0	1.250	-34.6	82.2	2627.8	OK
		B	-39.0			82.2		
	X2	T	0.4	1.250	-33.6	41.6	2405.1	OK
		B	0.4			41.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.7	2349.7	OK
		B	-0.0			0.7		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.7	2351.6	OK
		B	0.0			0.7		
	X5	T	-0.4	1.250	33.6	41.6	2405.1	OK
		B	-0.4			41.6		
	X6	T	39.0	1.250	34.6	82.2	2627.8	OK
		B	39.0			82.2		
6F	X1	T	-40.1	1.250	-36.1	85.3	3156.1	OK
		B	-40.1			85.3		
	X2	T	0.5	1.250	-36.1	44.6	2906.3	OK
		B	0.5			44.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.6	2922.8	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.6	2921.4	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-0.5	1.250	36.1	44.6	2906.3	OK
		B	-0.5			44.6		
	X6	T	40.1	1.250	36.2	85.3	3156.1	OK
		B	40.1			85.3		
5F	X1	T	-39.8	1.250	-34.0	82.3	3243.3	OK
		B	-39.8			82.3		
	X2	T	0.6	1.250	-33.4	41.2	3030.7	OK
		B	0.6			41.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.4	0.5	2955.4	OK
		B	-0.0			0.5		
	X4	T	0.0	1.250	0.4	0.5	2956.5	OK
		B	0.0			0.5		
	X5	T	-0.6	1.250	33.4	41.2	3030.7	OK
		B	-0.6			41.2		
	X6	T	39.8	1.250	34.0	82.3	3243.3	OK
		B	39.8			82.3		
4F	X1	T	-39.7	1.250	-30.9	78.4	3321.7	OK
		B	-39.7			78.4		
	X2	T	0.6	1.250	-30.0	36.9	3121.5	OK
		B	0.6			36.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.4	3076.6	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.4	3073.9	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.6	1.250	30.0	36.9	3121.4	OK
		B	-0.6			36.9		
	X6	T	39.7	1.250	30.9	78.4	3321.7	OK
		B	39.7			78.4		
3F	X1	T	-40.0	1.250	-26.9	73.6	3520.4	OK
		B	-40.0			73.6		
	X2	T	1.0	1.250	-26.7	32.5	3388.7	OK
		B	1.0			32.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.4	3355.6	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X3	B	-0.1	1.250	-0.2	0.4	3355.6	OK
		T	0.1			0.4		
	X4	B	0.1	1.250	0.2	0.4	3363.2	OK
		T	-1.0			32.5		
	X5	B	-1.0	1.250	26.7	32.5	3388.7	OK
		T	40.0			73.6		
2F	X1	B	40.0	1.250	26.9	73.6	3520.3	OK
		T	-37.9			67.8		
	X2	B	-37.9	1.250	-23.9	67.8	3593.0	OK
		T	-0.5			30.3		
	X3	B	-0.5	1.250	-23.8	30.3	3534.8	OK
		T	0.3			0.2		
	X4	B	0.3	1.250	-0.1	0.2	2771.7	OK
		T	-0.3			0.2		
	X5	B	-0.3	1.250	0.1	0.2	2763.2	OK
		T	0.5			30.3		
	X6	B	0.5	1.250	23.8	30.3	3534.5	OK
		T	37.9			67.8		
1F	X1	B	37.9	1.250	23.9	67.8	3593.2	OK
		T	-42.4			53.0		
	X2	B	-42.4	1.250	-8.5	53.0	3682.4	OK
		T	6.7			3.6		
	X3	B	6.7	1.250	-8.3	3.6	2763.2	OK
		T	-1.4			1.1		
	X4	B	-1.4	1.250	0.2	1.1	2851.4	OK
		T	1.4			1.1		
	X5	B	1.4	1.250	-0.2	1.1	2848.8	OK
		T	-6.7			3.6		
	X6	B	-6.7	1.250	8.3	3.6	2763.2	OK
		T	42.4			53.0		
			42.4	1.250	8.5	53.0	3682.2	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	B	-82.9	1.250	-6.9	91.5	2319.9	OK
		T	1.5			8.7		
	X2	B	1.5	1.250	-8.2	8.7	2077.3	OK
		T	-0.1			1.4		
	X3	B	-0.1	1.250	-1.1	1.4	1977.1	OK
		T	0.1			1.4		
	X4	B	0.1	1.250	1.1	1.4	1977.4	OK
		T	-1.5			8.7		
	X5	B	-1.5	1.250	8.2	8.7	2077.5	OK
		T	82.9			91.5		
	X6	B	82.9	1.250	6.9	91.5	2319.9	OK
		T	-44.1			53.4		
11F	X1	B	-44.1	1.250	-7.4	53.4	2355.2	OK
		T	0.1			6.0		
	X2	B	0.1	1.250	-4.9	6.0	2156.9	OK
		T	0.0			1.0		
	X3	B	0.0	1.250	-0.8	1.0	2121.6	OK
		T	-0.0			1.0		
	X4	B	-0.0	1.250	0.8	1.0	2120.4	OK
		T	-0.1			6.0		
	X5	B	-0.1	1.250	4.9	6.0	2157.0	OK
		T	44.1			53.4		
	X6	B	44.1	1.250	7.4	53.4	2355.2	OK
		T	-50.9			43.1		
10F	X1	B	-50.9	1.250	6.2	43.1	2495.2	OK
		T	0.5			4.2		
	X2	B	0.5	1.250	-3.7	4.2	2047.1	OK
		T	-0.0			1.0		
	X3	B	-0.0	1.250	-0.8	1.0	2156.9	OK
		T	0.0			1.0		
	X4	B	0.0	1.250	0.8	1.0	2157.6	OK
		T						

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	B	0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2157.6	OK
	X5	T	-0.5	1.250	3.7	4.2	≦	2047.0	OK
		B	-0.5			4.2	≦		
	X6	T	50.9	1.250	-6.2	43.1	≦	2495.2	OK
		B	50.9			43.1	≦		
9F	X1	T	-50.8	1.250	0.9	49.6	≦	2655.5	OK
		B	-50.8			49.6	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-2.5	2.5	≦	2421.3	OK
		B	0.6			2.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	2588.2	OK
		B	-0.0			1.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2587.8	OK
		B	0.0			1.1	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	2.5	2.5	≦	2420.6	OK
		B	-0.6			2.5	≦		
	X6	T	50.8	1.250	-0.9	49.6	≦	2655.5	OK
		B	50.8			49.6	≦		
8F	X1	T	-53.7	1.250	5.9	46.3	≦	2598.5	OK
		B	-53.7			46.3	≦		
	X2	T	0.8	1.250	2.8	4.2	≦	2056.3	OK
		B	0.8			4.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	2418.0	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	1.9	≦	2416.7	OK
		B	0.0			1.9	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-2.8	4.2	≦	2057.4	OK
		B	-0.8			4.2	≦		
	X6	T	53.7	1.250	-5.9	46.3	≦	2598.5	OK
		B	53.7			46.3	≦		
7F	X1	T	-53.2	1.250	13.6	36.2	≦	2448.9	OK
		B	-53.2			36.2	≦		
	X2	T	0.8	1.250	2.7	4.2	≦	2190.4	OK
		B	0.8			4.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	2295.2	OK
		B	-0.0			0.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2293.2	OK
		B	0.0			0.8	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-2.7	4.2	≦	2190.8	OK
		B	-0.8			4.2	≦		
	X6	T	53.2	1.250	-13.6	36.2	≦	2448.9	OK
		B	53.2			36.2	≦		
6F	X1	T	-53.2	1.250	8.3	42.8	≦	2987.5	OK
		B	-53.2			42.8	≦		
	X2	T	0.9	1.250	9.3	12.5	≦	3243.7	OK
		B	0.9			12.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	3230.5	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.6	≦	3228.9	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	-9.3	12.5	≦	3244.0	OK
		B	-0.9			12.5	≦		
	X6	T	53.2	1.250	-8.3	42.8	≦	2987.5	OK
		B	53.2			42.8	≦		
5F	X1	T	-52.7	1.250	18.3	29.9	≦	3008.1	OK
		B	-52.7			29.9	≦		
	X2	T	1.0	1.250	13.9	18.3	≦	3113.1	OK
		B	1.0			18.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	3200.3	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.6	≦	3199.7	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-13.9	18.3	≦	3113.2	OK
		B	-1.0			18.3	≦		
	X6	T	52.7	1.250	-18.3	29.9	≦	3008.2	OK
		B	52.7			29.9	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	T	-53.8	1.250	23.7	24.1	3003.9	OK
		B	-53.8			24.1		
	X2	T	1.1	1.250	16.9	22.3	3328.5	OK
		B	1.1			22.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	3061.5	OK
		B	-0.0			1.5		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	3058.4	OK
		B	0.0			1.5		
	X5	T	-1.1	1.250	-17.0	22.3	3328.4	OK
		B	-1.1			22.3		
	X6	T	53.8	1.250	-23.7	24.1	3004.0	OK
		B	53.8			24.1		
3F	X1	T	-53.6	1.250	25.3	21.9	3075.1	OK
		B	-53.6			21.9		
	X2	T	1.5	1.250	20.9	27.6	3779.7	OK
		B	1.5			27.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.8	1.2	3551.0	OK
		B	-0.1			1.2		
	X4	T	0.1	1.250	0.8	1.1	3546.4	OK
		B	0.1			1.1		
	X5	T	-1.5	1.250	-20.9	27.6	3779.9	OK
		B	-1.5			27.6		
	X6	T	53.6	1.250	-25.3	21.9	3075.2	OK
		B	53.6			21.9		
2F	X1	T	-52.5	1.250	20.0	27.4	2956.7	OK
		B	-52.5			27.4		
	X2	T	-0.5	1.250	38.0	47.1	3276.8	OK
		B	-0.5			47.1		
	X3	T	0.4	1.250	-3.5	4.0	2934.2	OK
		B	0.4			4.0		
	X4	T	-0.4	1.250	3.5	3.9	2929.7	OK
		B	-0.4			3.9		
	X5	T	0.5	1.250	-38.1	47.1	3276.9	OK
		B	0.5			47.1		
	X6	T	52.5	1.250	-20.0	27.4	2956.6	OK
		B	52.5			27.4		
1F	X1	T	-55.0	1.250	55.0	13.8	2944.5	OK
		B	-55.0			13.8		
	X2	T	10.1	1.250	-10.1	2.5	2707.6	OK
		B	10.1			2.5		
	X3	T	-1.8	1.250	1.8	0.4	2864.5	OK
		B	-1.8			0.4		
	X4	T	1.8	1.250	-1.8	0.4	2960.0	OK
		B	1.8			0.4		
	X5	T	-10.1	1.250	10.1	2.5	2707.4	OK
		B	-10.1			2.5		
	X6	T	55.0	1.250	-55.0	13.8	2956.8	OK
		B	55.0			13.8		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	23.0	22.4	4650.8	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	-34.2	49.1	6682.4	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	-5.6	13.3	5393.8	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	-69.8	93.5	6800.9	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	-119.7	155.7	6795.9	OK

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	Y2		-5.9	1.250	-95.3	124.9	≦	6819.4	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	-97.4	127.2	≦	6832.1	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	-176.4	225.4	≦	6844.9	OK
4F	Y2		-4.2	1.250	-280.1	354.3	≦	6849.6	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	-339.9	428.1	≦	6831.0	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	-426.2	534.9	≦	6551.3	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	-6.3	8.7	≦	4964.0	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	-73.6	88.9	≦	9392.4	OK
11F	Y2		3.1	1.250	-113.5	138.8	≦	8711.4	OK
10F	Y2		3.1	1.250	-33.1	38.3	≦	6910.3	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-55.9	66.8	≦	7082.8	OK
8F	Y2		3.0	1.250	-61.0	73.3	≦	7255.3	OK
7F	Y2		2.9	1.250	13.6	19.9	≦	7427.8	OK
6F	Y2		2.7	1.250	46.1	60.3	≦	7684.9	OK
5F	Y2		2.4	1.250	-8.6	8.3	≦	7857.4	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-78.5	96.1	≦	8024.9	OK
3F	Y2		1.6	1.250	-26.8	31.9	≦	8116.7	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-108.4	134.5	≦	8277.4	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-76.9	95.7	≦	8441.1	OK

X3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	-38.5	45.0	≦	9398.1	OK
11F	Y2		3.2	1.250	-11.1	10.6	≦	6748.6	OK
10F	Y2		3.2	1.250	9.0	14.5	≦	6923.5	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-6.7	5.2	≦	7097.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-13.7	14.0	≦	7270.4	OK
7F	Y2		3.0	1.250	9.5	14.9	≦	7443.6	OK
6F	Y2		2.8	1.250	15.4	22.0	≦	7694.3	OK
5F	Y2		2.5	1.250	-6.4	5.6	≦	7861.2	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-23.0	26.6	≦	8028.6	OK
3F	Y2		1.7	1.250	4.6	7.4	≦	8120.0	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-32.2	39.1	≦	8280.6	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-6.4	7.6	≦	8444.1	OK

X4フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	-23.7	26.4	≦	8255.9	OK
11F	Y2		3.2	1.250	24.4	33.7	≦	6762.3	OK
10F	Y2		3.2	1.250	5.4	10.0	≦	6923.5	OK
9F	Y2		3.2	1.250	12.2	18.4	≦	7097.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	14.1	20.7	≦	7270.4	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-2.5	0.2	≦	7443.6	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-17.8	19.5	≦	7694.3	OK
5F	Y2		2.5	1.250	-16.8	18.5	≦	7861.2	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-12.4	13.4	≦	8028.6	OK
3F	Y2		1.7	1.250	-24.1	28.4	≦	8120.0	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-46.8	57.5	≦	8280.6	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-3.8	4.3	≦	8444.1	OK

X5フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	126.0	160.6	≦	9403.6	OK
11F	Y2		3.1	1.250	113.7	145.2	≦	9581.4	OK
10F	Y2		3.1	1.250	52.6	68.8	≦	6984.6	OK
9F	Y2		3.1	1.250	93.5	120.0	≦	7326.7	OK
8F	Y2		3.0	1.250	113.5	144.8	≦	7285.2	OK
7F	Y2		2.9	1.250	69.9	90.3	≦	7459.5	OK
6F	Y2		2.7	1.250	81.4	104.4	≦	7704.0	OK
5F	Y2		2.4	1.250	173.7	219.5	≦	7865.6	OK
4F	Y2		2.1	1.250	282.8	355.6	≦	8033.2	OK

X5フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		1.6	1.250	293.5	368.5	≦	8124.5	OK
2F	Y2		1.1	1.250	402.9	504.6	≦	8370.7	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-1.5	1.4	≦	8448.9	OK

X6フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	-13.2	22.8	≦	4957.0	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	20.8	19.7	≦	4751.0	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	-28.3	41.6	≦	4852.0	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	26.7	27.1	≦	4961.3	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	66.9	77.6	≦	5054.4	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	4.7	0.0	≦	5168.2	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	-27.6	40.0	≦	5293.5	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	34.6	38.3	≦	5418.8	OK
4F	Y2		-4.2	1.250	111.2	134.8	≦	5552.4	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	92.6	112.5	≦	5686.1	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	210.8	261.3	≦	5819.7	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	94.8	117.7	≦	6143.4	OK

X1フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	-13.2	22.8	≦	4957.6	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	20.7	19.6	≦	4751.0	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	-28.3	41.6	≦	4852.0	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	26.7	27.1	≦	4961.3	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	66.9	77.6	≦	5054.4	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	4.7	0.0	≦	5168.1	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	-27.6	40.0	≦	5368.8	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	34.6	38.3	≦	5494.1	OK
4F	Y2		-4.2	1.250	111.2	134.8	≦	5627.7	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	92.6	112.5	≦	5770.8	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	210.8	261.3	≦	5904.4	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	94.8	117.7	≦	6230.7	OK

X2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	126.0	160.6	≦	9403.6	OK
11F	Y2		3.1	1.250	113.7	145.2	≦	9581.4	OK
10F	Y2		3.1	1.250	52.6	68.8	≦	6984.9	OK
9F	Y2		3.1	1.250	93.5	120.0	≦	7478.9	OK
8F	Y2		3.0	1.250	113.5	144.8	≦	7430.5	OK
7F	Y2		2.9	1.250	69.9	90.3	≦	7605.2	OK
6F	Y2		2.7	1.250	81.4	104.4	≦	7865.5	OK
5F	Y2		2.4	1.250	173.7	219.5	≦	8028.1	OK
4F	Y2		2.1	1.250	282.8	355.6	≦	8196.7	OK
3F	Y2		1.6	1.250	293.5	368.5	≦	8532.5	OK
2F	Y2		1.1	1.250	402.8	504.6	≦	8787.4	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-1.5	1.4	≦	8860.1	OK

X3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	-23.7	26.4	≦	8256.3	OK
11F	Y2		3.2	1.250	24.4	33.7	≦	6762.5	OK
10F	Y2		3.2	1.250	5.4	10.0	≦	6923.5	OK
9F	Y2		3.2	1.250	12.2	18.4	≦	7242.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	14.1	20.7	≦	7415.7	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-2.5	0.2	≦	7589.3	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-17.8	19.5	≦	7855.8	OK
5F	Y2		2.5	1.250	-16.8	18.5	≦	8023.7	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-12.4	13.4	≦	8192.1	OK
3F	Y2		1.7	1.250	-24.1	28.4	≦	8527.9	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-46.8	57.5	≦	8690.1	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-3.8	4.3	≦	8855.3	OK

X4フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	-38.5	44.9	≦	9398.1	OK
11F	Y2		3.2	1.250	-11.0	10.6	≦	6748.6	OK
10F	Y2		3.2	1.250	9.0	14.5	≦	6923.5	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-6.7	5.2	≦	7242.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-13.6	14.0	≦	7415.7	OK
7F	Y2		3.0	1.250	9.5	14.9	≦	7589.3	OK
6F	Y2		2.8	1.250	15.4	22.0	≦	7855.8	OK
5F	Y2		2.5	1.250	-6.4	5.6	≦	8023.7	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-23.0	26.6	≦	8192.1	OK
3F	Y2		1.7	1.250	4.7	7.5	≦	8527.9	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-32.1	39.1	≦	8690.1	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-6.4	7.6	≦	8855.3	OK

X5フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	-73.6	88.9	≦	9392.4	OK
11F	Y2		3.1	1.250	-113.5	138.8	≦	8711.5	OK
10F	Y2		3.1	1.250	-33.1	38.3	≦	6910.3	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-55.9	66.8	≦	7227.7	OK
8F	Y2		3.0	1.250	-61.1	73.3	≦	7400.6	OK
7F	Y2		2.9	1.250	13.6	19.9	≦	7573.4	OK
6F	Y2		2.7	1.250	46.1	60.3	≦	7846.3	OK
5F	Y2		2.4	1.250	-8.6	8.3	≦	8019.8	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-78.5	96.1	≦	8188.4	OK
3F	Y2		1.6	1.250	-26.8	31.9	≦	8524.6	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-108.4	134.5	≦	8686.9	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-76.9	95.7	≦	8852.3	OK

X6フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	23.0	22.4	≦	4650.5	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	-34.2	49.1	≦	6682.7	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	-5.6	13.3	≦	5394.3	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	-69.8	93.5	≦	6800.9	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	-119.7	155.7	≦	6795.9	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-95.3	125.0	≦	6819.4	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	-97.4	127.3	≦	6957.8	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	-176.4	225.4	≦	6970.5	OK
4F	Y2		-4.2	1.250	-280.1	354.3	≦	6975.2	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	-339.9	428.2	≦	6971.7	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	-426.2	534.9	≦	6684.2	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	-6.3	8.7	≦	5051.3	OK

X1フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	1240.9	1544.8	≦	6703.1	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	1701.0	2120.0	≦	6769.6	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	2085.1	2600.1	≦	6837.0	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	2429.6	3030.8	≦	6912.3	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	2746.4	3427.0	≦	6952.0	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	3034.1	3786.8	≦	6952.8	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	3304.7	4125.3	≦	6728.6	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	3550.8	4433.6	≦	6547.0	OK
4F	Y2		-4.2	1.250	3727.7	4655.5	≦	6376.4	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	3841.0	4798.0	≦	6219.7	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	3897.7	4870.0	≦	6077.2	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	4080.0	5099.2	≦	6173.3	OK

X2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	991.0	1241.8	≦	9398.0	OK
11F	Y2		3.1	1.250	1714.8	2146.5	≦	9569.9	OK
10F	Y2		3.1	1.250	2352.5	2943.7	≦	9744.8	OK
9F	Y2		3.1	1.250	2918.8	3651.6	≦	9935.1	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	Y2		3.0	1.250	3440.7	4303.8	≦	10108.5	OK
7F	Y2		2.9	1.250	3904.9	4884.0	≦	10282.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	4320.0	5402.7	≦	10357.5	OK
5F	Y2		2.4	1.250	4685.1	5858.8	≦	10129.9	OK
4F	Y2		2.1	1.250	5023.8	6281.8	≦	9960.3	OK
3F	Y2		1.6	1.250	5336.1	6671.7	≦	9780.9	OK
2F	Y2		1.1	1.250	5618.5	7024.1	≦	9676.4	OK
1F	Y2		0.4	1.250	5762.9	7204.0	≦	9504.1	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	959.7	1202.8	≦	9398.2	OK
11F	Y2		3.2	1.250	1683.7	2107.8	≦	9570.6	OK
10F	Y2		3.2	1.250	2320.3	2903.6	≦	9745.6	OK
9F	Y2		3.2	1.250	2884.7	3609.0	≦	9935.9	OK
8F	Y2		3.1	1.250	3404.1	4258.2	≦	10109.2	OK
7F	Y2		3.0	1.250	3866.2	4835.7	≦	10282.4	OK
6F	Y2		2.8	1.250	4276.4	5348.3	≦	10332.9	OK
5F	Y2		2.5	1.250	4638.2	5800.2	≦	10104.9	OK
4F	Y2		2.1	1.250	4974.0	6219.6	≦	9935.1	OK
3F	Y2		1.7	1.250	5282.8	6605.1	≦	9756.0	OK
2F	Y2		1.1	1.250	5562.3	6953.9	≦	9652.5	OK
1F	Y2		0.4	1.250	5745.9	7182.7	≦	9497.7	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	959.7	1202.8	≦	9398.2	OK
11F	Y2		3.2	1.250	1683.7	2107.8	≦	9570.6	OK
10F	Y2		3.2	1.250	2320.3	2903.6	≦	9745.6	OK
9F	Y2		3.2	1.250	2884.7	3609.0	≦	9935.9	OK
8F	Y2		3.1	1.250	3404.1	4258.2	≦	10109.2	OK
7F	Y2		3.0	1.250	3866.2	4835.7	≦	10282.4	OK
6F	Y2		2.8	1.250	4276.4	5348.3	≦	10332.9	OK
5F	Y2		2.5	1.250	4638.2	5800.2	≦	10104.9	OK
4F	Y2		2.1	1.250	4974.0	6219.6	≦	9935.1	OK
3F	Y2		1.7	1.250	5282.8	6605.2	≦	9756.0	OK
2F	Y2		1.1	1.250	5562.2	6953.9	≦	9652.5	OK
1F	Y2		0.4	1.250	5745.9	7182.7	≦	9497.7	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	991.0	1241.8	≦	9398.0	OK
11F	Y2		3.1	1.250	1714.8	2146.5	≦	9569.9	OK
10F	Y2		3.1	1.250	2352.5	2943.7	≦	9744.8	OK
9F	Y2		3.1	1.250	2918.8	3651.6	≦	9935.1	OK
8F	Y2		3.0	1.250	3440.7	4303.8	≦	10108.5	OK
7F	Y2		2.9	1.250	3904.9	4884.0	≦	10282.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	4320.0	5402.7	≦	10357.5	OK
5F	Y2		2.4	1.250	4685.2	5858.9	≦	10130.0	OK
4F	Y2		2.1	1.250	5023.7	6281.8	≦	9960.3	OK
3F	Y2		1.6	1.250	5336.1	6671.7	≦	9780.9	OK
2F	Y2		1.1	1.250	5618.4	7024.1	≦	9676.4	OK
1F	Y2		0.4	1.250	5762.9	7204.0	≦	9504.1	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	1240.9	1544.8	≦	6703.1	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	1701.0	2120.0	≦	6769.6	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	2085.1	2600.1	≦	6837.0	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	2429.6	3030.8	≦	6912.3	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	2746.4	3427.0	≦	6952.0	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	3034.1	3786.7	≦	6952.8	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	3304.7	4125.3	≦	6728.5	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	3550.8	4433.6	≦	6546.9	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	Y2		-4.2	1.250	3727.7	4655.5	≦	6376.4	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	3841.0	4798.0	≦	6219.8	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	3897.8	4870.1	≦	6077.2	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	4080.0	5099.2	≦	6173.3	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	-1554.2	1949.0	≦	6703.6	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	-2110.9	2644.9	≦	6770.8	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	-2589.6	3243.3	≦	6839.0	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	-3035.7	3800.8	≦	6915.3	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	-3439.8	4305.8	≦	6956.2	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-3621.3	4532.5	≦	7025.8	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	-3791.0	4744.3	≦	6967.9	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	-3947.3	4939.0	≦	6725.6	OK
4F	Y2		-4.2	1.250	-4087.8	5113.9	≦	6534.9	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	-4214.9	5271.9	≦	6395.0	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	-4338.9	5425.8	≦	6274.4	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	-4589.7	5737.9	≦	6386.2	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	-1114.5	1390.1	≦	9397.1	OK
11F	Y2		3.1	1.250	-1955.9	2441.8	≦	9568.1	OK
10F	Y2		3.1	1.250	-2690.7	3360.3	≦	9741.6	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-3335.3	4166.1	≦	10168.7	OK
8F	Y2		3.0	1.250	-3931.4	4911.3	≦	10340.7	OK
7F	Y2		2.9	1.250	-4554.1	5689.7	≦	10513.0	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-5116.5	6392.9	≦	10873.2	OK
5F	Y2		2.4	1.250	-5612.4	7013.1	≦	11038.2	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-6045.2	7554.4	≦	10798.6	OK
3F	Y2		1.6	1.250	-6416.0	8018.3	≦	10913.4	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-6717.0	8395.2	≦	10726.3	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-6874.2	8592.4	≦	10471.9	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	-1077.9	1344.2	≦	9398.1	OK
11F	Y2		3.2	1.250	-1919.7	2396.4	≦	9570.4	OK
10F	Y2		3.2	1.250	-2653.1	3313.2	≦	9745.3	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-3294.3	4114.7	≦	10173.5	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-3888.4	4857.4	≦	10347.0	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-4509.4	5633.8	≦	10520.5	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-5063.7	6326.9	≦	10881.5	OK
5F	Y2		2.5	1.250	-5553.9	6939.9	≦	10999.2	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-5980.1	7473.0	≦	10759.1	OK
3F	Y2		1.7	1.250	-6344.4	7928.8	≦	10871.5	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-6645.5	8305.7	≦	10687.5	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-6836.8	8545.6	≦	10447.5	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.2	1.250	-1078.0	1344.2	≦	9398.1	OK
11F	Y2		3.2	1.250	-1919.7	2396.4	≦	9570.4	OK
10F	Y2		3.2	1.250	-2653.1	3313.2	≦	9745.3	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-3294.3	4114.7	≦	10173.5	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-3888.4	4857.4	≦	10347.0	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-4509.4	5633.8	≦	10520.5	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-5063.7	6326.9	≦	10881.5	OK
5F	Y2		2.5	1.250	-5554.0	6940.0	≦	10999.2	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-5980.1	7473.0	≦	10759.1	OK
3F	Y2		1.7	1.250	-6344.4	7928.8	≦	10871.5	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-6645.4	8305.6	≦	10687.4	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-6836.3	8544.9	≦	10447.3	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		3.1	1.250	-1114.6	1390.1	≦	9397.1	OK
11F	Y2		3.1	1.250	-1955.9	2441.8	≦	9568.1	OK
10F	Y2		3.1	1.250	-2690.7	3360.3	≦	9741.6	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-3335.4	4166.2	≦	10168.7	OK
8F	Y2		3.0	1.250	-3931.4	4911.3	≦	10340.7	OK
7F	Y2		2.9	1.250	-4554.1	5689.7	≦	10513.0	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-5116.5	6392.9	≦	10873.2	OK
5F	Y2		2.4	1.250	-5612.4	7013.1	≦	11038.2	OK
4F	Y2		2.1	1.250	-6045.2	7554.5	≦	10798.6	OK
3F	Y2		1.6	1.250	-6416.0	8018.3	≦	10913.4	OK
2F	Y2		1.1	1.250	-6717.1	8395.3	≦	10726.3	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-6874.2	8592.4	≦	10471.9	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-6.3	1.250	-1554.2	1949.0	≦	6703.6	OK
11F	Y2		-6.3	1.250	-2110.9	2644.9	≦	6770.8	OK
10F	Y2		-6.3	1.250	-2589.6	3243.3	≦	6839.0	OK
9F	Y2		-6.2	1.250	-3035.6	3800.8	≦	6915.3	OK
8F	Y2		-6.1	1.250	-3439.8	4305.8	≦	6956.2	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-3621.3	4532.5	≦	7025.8	OK
6F	Y2		-5.5	1.250	-3791.0	4744.3	≦	6967.9	OK
5F	Y2		-4.9	1.250	-3947.3	4938.9	≦	6725.6	OK
4F	Y2		-4.2	1.250	-4087.7	5113.9	≦	6534.8	OK
3F	Y2		-3.3	1.250	-4214.9	5271.9	≦	6395.0	OK
2F	Y2		-2.1	1.250	-4338.9	5425.8	≦	6274.4	OK
1F	Y2		-0.8	1.250	-4589.8	5738.0	≦	6386.3	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8942.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4912.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5982.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7099.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17036.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	7688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	合計	19135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8036.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19953.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9505.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	合計	4223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8942.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4912.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7716.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17036.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19953.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1240.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	990.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	959.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	959.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	990.97	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1240.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6383.02	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1714.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1683.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1683.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1714.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10198.91	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2085.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2320.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2320.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2085.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13515.77	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2429.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2884.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2884.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2429.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16466.17	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2746.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3404.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3404.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2746.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19182.37	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3034.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3904.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3904.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3034.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21610.39	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3304.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4319.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4319.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23802.12	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4685.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4638.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4638.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4685.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25748.21	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3727.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5023.76	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4973.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4974.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5023.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3727.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27450.93	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5336.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5282.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5282.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5336.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28919.80	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3897.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5618.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5562.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5562.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5618.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3897.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30156.87	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4079.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5762.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5745.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5745.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5762.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4079.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31177.46	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1554.19	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1077.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1077.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1554.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7493.37	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2110.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1955.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1955.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2110.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11973.05	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2589.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2690.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2690.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2589.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15866.90	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3035.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3294.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3294.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3035.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19330.53	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3439.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3931.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3888.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3888.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3931.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3439.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22519.24	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3621.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4509.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4509.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3621.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25369.62	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3791.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5116.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5063.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5063.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5116.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3791.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27942.59	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3947.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5612.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5553.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5553.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5612.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3947.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30227.22	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4087.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6045.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5980.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5980.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6045.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4087.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32226.12	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4214.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6415.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6344.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6344.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6415.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4214.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33950.52	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4338.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6717.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6645.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6645.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6717.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4338.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35402.79	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4589.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6874.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6836.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6836.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6874.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36600.97	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=2.543 Co=0.318
	Y2	1947.7	0.0	1947.7	0.37	0.00	0.37	
	Y3	2275.7	0.0	2275.7	0.43	0.00	0.43	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4223.4	0.0	4223.4	0.80	0.00	0.80	
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=2.050 Co=0.318
	Y2	2963.0	0.0	2963.0	0.28	0.00	0.28	
	Y3	3785.3	0.0	3785.3	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6748.3	0.0	6748.3	0.65	0.00	0.65	
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.807 Co=0.318
	Y2	4237.4	0.0	4237.4	0.27	0.00	0.27	
	Y3	4705.6	0.0	4705.6	0.30	0.00	0.30	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8943.0	0.0	8943.0	0.57	0.00	0.57	
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.648 Co=0.318
	Y2	4912.6	0.0	4912.6	0.24	0.00	0.24	
	Y3	5982.6	0.0	5982.6	0.29	0.00	0.29	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10895.1	0.0	10895.1	0.52	0.00	0.52	
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5593.1	0.0	5593.1	0.21	0.00	0.21	
	Y3	7099.3	0.0	7099.3	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	12692.4	0.0	12692.4	0.48	0.00	0.48	Ai=1.524 Co=0.318
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6582.3	0.0	6582.3	0.21	0.00	0.21	
	Y3	7716.6	0.0	7716.6	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14298.9	0.0	14298.9	0.45	0.00	0.45	Ai=1.424 Co=0.318
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7330.0	0.0	7330.0	0.20	0.00	0.20	
	Y3	8419.1	0.0	8419.1	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15749.1	0.0	15749.1	0.42	0.00	0.42	Ai=1.337 Co=0.318
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7590.1	0.0	7590.1	0.18	0.00	0.18	
	Y3	9446.6	0.0	9446.6	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17036.8	0.0	17036.8	0.40	0.00	0.40	Ai=1.260 Co=0.318
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7688.9	0.0	7688.9	0.16	0.00	0.16	
	Y3	10474.5	0.0	10474.5	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18163.4	0.0	18163.4	0.38	0.00	0.38	Ai=1.189 Co=0.318
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8127.2	0.0	8127.2	0.15	0.00	0.15	
	Y3	11008.1	0.0	11008.1	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19135.3	0.0	19135.3	0.36	0.00	0.36	Ai=1.123 Co=0.318
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8036.8	0.0	8036.8	0.14	0.00	0.14	
	Y3	11917.1	0.0	11917.1	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19953.8	0.0	19953.8	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9505.6	0.0	9505.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	11123.6	0.0	11123.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20629.1	0.0	20629.1	0.32	0.00	0.32

Ai=1.060 Co=0.318

Ai=1.000 Co=0.318

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1947.7	0.0	1947.7	0.37	0.00	0.37
	Y3	2275.7	0.0	2275.7	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4223.4	0.0	4223.4	0.80	0.00	0.80
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2963.0	0.0	2963.0	0.28	0.00	0.28
	Y3	3785.3	0.0	3785.3	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6748.3	0.0	6748.3	0.65	0.00	0.65
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4237.4	0.0	4237.4	0.27	0.00	0.27
	Y3	4705.6	0.0	4705.6	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8942.9	0.0	8942.9	0.57	0.00	0.57
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4912.6	0.0	4912.6	0.24	0.00	0.24
	Y3	5982.6	0.0	5982.6	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10895.1	0.0	10895.1	0.52	0.00	0.52
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5593.1	0.0	5593.1	0.21	0.00	0.21
	Y3	7099.3	0.0	7099.3	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.543 Co=0.318

Ai=2.050 Co=0.318

Ai=1.807 Co=0.318

Ai=1.648 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12692.4	0.0	12692.4	0.48	0.00	0.48
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6582.3	0.0	6582.3	0.21	0.00	0.21
	Y3	7716.6	0.0	7716.6	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14298.9	0.0	14298.9	0.45	0.00	0.45
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7330.0	0.0	7330.0	0.20	0.00	0.20
	Y3	8419.1	0.0	8419.1	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15749.1	0.0	15749.1	0.42	0.00	0.42
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7590.1	0.0	7590.1	0.18	0.00	0.18
	Y3	9446.6	0.0	9446.6	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17036.8	0.0	17036.8	0.40	0.00	0.40
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7688.9	0.0	7688.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	10474.5	0.0	10474.5	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18163.4	0.0	18163.4	0.38	0.00	0.38
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8127.2	0.0	8127.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	11008.1	0.0	11008.1	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19135.3	0.0	19135.3	0.36	0.00	0.36
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8036.8	0.0	8036.8	0.14	0.00	0.14
	Y3	11917.0	0.0	11917.0	0.20	0.00	0.20

Ai=1.524 Co=0.318

Ai=1.424 Co=0.318

Ai=1.337 Co=0.318

Ai=1.260 Co=0.318

Ai=1.189 Co=0.318

Ai=1.123 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19953.8	0.0	19953.8	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9505.6	0.0	9505.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	11123.6	0.0	11123.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20629.1	0.0	20629.1	0.32	0.00	0.32

Ai=1.060 Co=0.318

Ai=1.000 Co=0.318

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	1240.9	1240.9	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	991.0	991.0	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	959.7	959.7	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	959.7	959.7	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	991.0	991.0	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1240.9	1240.9	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6383.0	6383.0	0.00	1.22	1.22
11F	X1	0.0	1701.0	1701.0	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1714.8	1714.8	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1683.7	1683.7	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1683.7	1683.7	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1714.8	1714.8	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1701.0	1701.0	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10198.9	10198.9	0.00	0.98	0.98
10F	X1	0.0	2085.1	2085.1	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2352.5	2352.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2320.3	2320.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2320.3	2320.3	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2352.5	2352.5	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2085.1	2085.1	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13515.8	13515.8	0.00	0.86	0.86
9F	X1	0.0	2429.6	2429.6	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2918.8	2918.8	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2884.7	2884.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2884.7	2884.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2918.8	2918.8	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2429.6	2429.6	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.543 Co=0.480

Ai=2.050 Co=0.480

Ai=1.807 Co=0.480

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16466.2	16466.2	0.00	0.79	0.79
8F	X1	0.0	2746.4	2746.4	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3440.7	3440.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3404.1	3404.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3404.1	3404.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3440.7	3440.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2746.4	2746.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19182.4	19182.4	0.00	0.73	0.73
7F	X1	0.0	3034.1	3034.1	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3904.9	3904.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3866.2	3866.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3866.2	3866.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3904.9	3904.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3034.1	3034.1	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21610.4	21610.4	0.00	0.68	0.68
6F	X1	0.0	3304.7	3304.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4320.0	4320.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4276.4	4276.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4276.4	4276.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4320.0	4320.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3304.7	3304.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23802.1	23802.1	0.00	0.64	0.64
5F	X1	0.0	3550.8	3550.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4685.1	4685.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4638.2	4638.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4638.2	4638.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4685.2	4685.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3550.8	3550.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25748.2	25748.2	0.00	0.60	0.60
4F	X1	0.0	3727.7	3727.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5023.8	5023.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4974.0	4974.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4974.0	4974.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5023.7	5023.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3727.7	3727.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27450.9	27450.9	0.00	0.57	0.57
3F	X1	0.0	3841.0	3841.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5336.1	5336.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5282.8	5282.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5282.8	5282.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5336.1	5336.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3841.0	3841.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.648 Co=0.480

Ai=1.524 Co=0.480

Ai=1.424 Co=0.480

Ai=1.337 Co=0.480

Ai=1.260 Co=0.480

Ai=1.189 Co=0.480

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28919.8	28919.8	0.00	0.54	0.54
2F	X1	0.0	3897.7	3897.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5618.5	5618.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5562.3	5562.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5562.2	5562.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5618.4	5618.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3897.8	3897.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30156.9	30156.9	0.00	0.51	0.51
1F	X1	0.0	4080.0	4080.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5762.9	5762.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5745.9	5745.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5745.9	5745.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5762.9	5762.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4080.0	4080.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31177.5	31177.5	0.00	0.48	0.48

Ai=1.123 Co=0.480

Ai=1.060 Co=0.480

Ai=1.000 Co=0.480

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	1554.2	1554.2	0.00	0.30	0.30
	X2	0.0	1114.5	1114.5	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1077.9	1077.9	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	1078.0	1078.0	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	1114.6	1114.6	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1554.2	1554.2	0.00	0.30	0.30
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7493.4	7493.4	0.00	1.43	1.43
11F	X1	0.0	2110.9	2110.9	0.00	0.20	0.20
	X2	0.0	1955.9	1955.9	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1919.7	1919.7	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1919.7	1919.7	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1955.9	1955.9	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	2110.9	2110.9	0.00	0.20	0.20
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11973.1	11973.1	0.00	1.15	1.15
10F	X1	0.0	2589.6	2589.6	0.00	0.17	0.17
	X2	0.0	2690.7	2690.7	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2653.1	2653.1	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2653.1	2653.1	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2690.7	2690.7	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2589.6	2589.6	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15866.9	15866.9	0.00	1.01	1.01
9F	X1	0.0	3035.7	3035.7	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	3335.3	3335.3	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3294.3	3294.3	0.00	0.16	0.16

Ai=2.543 Co=0.564

Ai=2.050 Co=0.564

Ai=1.807 Co=0.564

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X4	0.0	3294.3	3294.3	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	3335.4	3335.4	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	3035.6	3035.6	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19330.5	19330.5	0.00	0.93	0.93
8F	X1	0.0	3439.8	3439.8	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3931.4	3931.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3888.4	3888.4	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3888.4	3888.4	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3931.4	3931.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3439.8	3439.8	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22519.2	22519.2	0.00	0.86	0.86
7F	X1	0.0	3621.3	3621.3	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4554.1	4554.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4509.4	4509.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4509.4	4509.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4554.1	4554.1	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3621.3	3621.3	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25369.6	25369.6	0.00	0.80	0.80
6F	X1	0.0	3791.0	3791.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	5116.5	5116.5	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	5063.7	5063.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	5063.7	5063.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	5116.5	5116.5	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3791.0	3791.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27942.6	27942.6	0.00	0.75	0.75
5F	X1	0.0	3947.3	3947.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5612.4	5612.4	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5553.9	5553.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5554.0	5554.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5612.4	5612.4	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3947.3	3947.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30227.2	30227.2	0.00	0.71	0.71
4F	X1	0.0	4087.8	4087.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6045.2	6045.2	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5980.1	5980.1	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5980.1	5980.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6045.2	6045.2	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4087.7	4087.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32226.1	32226.1	0.00	0.67	0.67
3F	X1	0.0	4214.9	4214.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6416.0	6416.0	0.00	0.12	0.12

Ai=1.648 Co=0.564

Ai=1.524 Co=0.564

Ai=1.424 Co=0.564

Ai=1.337 Co=0.564

Ai=1.260 Co=0.564

Ai=1.189 Co=0.564

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X3	0.0	6344.4	6344.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	6344.4	6344.4	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6416.0	6416.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4214.9	4214.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33950.5	33950.5	0.00	0.63	0.63
2F	X1	0.0	4338.9	4338.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6717.0	6717.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6645.5	6645.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6645.4	6645.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6717.1	6717.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4338.9	4338.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35402.8	35402.8	0.00	0.60	0.60
1F	X1	0.0	4589.7	4589.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6874.2	6874.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6836.8	6836.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6836.3	6836.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6874.2	6874.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4589.8	4589.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36601.0	36601.0	0.00	0.56	0.56

Ai=1.123 Co=0.564

Ai=1.060 Co=0.564

Ai=1.000 Co=0.564

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2490.4	0.0	2490.4	0.47	0.00	0.47
	Y3	1553.0	0.0	1553.0	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4043.4	0.0	4043.4	0.77	0.00	0.77
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2824.6	0.0	2824.6	0.27	0.00	0.27
	Y3	3636.1	0.0	3636.1	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6460.6	0.0	6460.6	0.62	0.00	0.62
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3897.4	0.0	3897.4	0.25	0.00	0.25
	Y3	4664.4	0.0	4664.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.543 Co=0.304

Ai=2.050 Co=0.304

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8561.8	0.0	8561.8	0.55	0.00	0.55
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4711.3	0.0	4711.3	0.23	0.00	0.23
	Y3	5718.8	0.0	5718.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10430.0	0.0	10430.0	0.50	0.00	0.50
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5398.5	0.0	5398.5	0.21	0.00	0.21
	Y3	6752.8	0.0	6752.8	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12151.3	0.0	12151.3	0.46	0.00	0.46
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6281.3	0.0	6281.3	0.20	0.00	0.20
	Y3	7408.2	0.0	7408.2	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13689.4	0.0	13689.4	0.43	0.00	0.43
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7053.9	0.0	7053.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	8023.9	0.0	8023.9	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15077.8	0.0	15077.8	0.41	0.00	0.41
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7289.2	0.0	7289.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	9021.4	0.0	9021.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16310.6	0.0	16310.6	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7314.6	0.0	7314.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	10074.6	0.0	10074.6	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.807 Co=0.304

Ai=1.648 Co=0.304

Ai=1.524 Co=0.304

Ai=1.424 Co=0.304

Ai=1.337 Co=0.304

Ai=1.260 Co=0.304

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17389.2	0.0	17389.2	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7741.6	0.0	7741.6	0.14	0.00	0.14
	Y3	10578.3	0.0	10578.3	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18319.9	0.0	18319.9	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7522.7	0.0	7522.7	0.13	0.00	0.13
	Y3	11580.6	0.0	11580.6	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19103.3	0.0	19103.3	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8794.6	0.0	8794.6	0.13	0.00	0.13
	Y3	10955.2	0.0	10955.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19749.8	0.0	19749.8	0.30	0.00	0.30

Ai=1.189 Co=0.304

Ai=1.123 Co=0.304

Ai=1.060 Co=0.304

Ai=1.000 Co=0.304

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2490.4	0.0	2490.4	0.47	0.00	0.47
	Y3	1553.0	0.0	1553.0	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4043.4	0.0	4043.4	0.77	0.00	0.77
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2824.6	0.0	2824.6	0.27	0.00	0.27
	Y3	3636.1	0.0	3636.1	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6460.6	0.0	6460.6	0.62	0.00	0.62
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.543 Co=0.304

Ai=2.050 Co=0.304

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y2	3897.4	0.0	3897.4	0.25	0.00	0.25
	Y3	4664.4	0.0	4664.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8561.8	0.0	8561.8	0.55	0.00	0.55
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4711.3	0.0	4711.3	0.23	0.00	0.23
	Y3	5718.8	0.0	5718.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10430.0	0.0	10430.0	0.50	0.00	0.50
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5398.5	0.0	5398.5	0.21	0.00	0.21
	Y3	6752.8	0.0	6752.8	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12151.3	0.0	12151.3	0.46	0.00	0.46
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6281.3	0.0	6281.3	0.20	0.00	0.20
	Y3	7408.1	0.0	7408.1	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13689.4	0.0	13689.4	0.43	0.00	0.43
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7053.9	0.0	7053.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	8023.9	0.0	8023.9	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15077.8	0.0	15077.8	0.41	0.00	0.41
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7289.2	0.0	7289.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	9021.4	0.0	9021.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16310.6	0.0	16310.6	0.38	0.00	0.38

Ai=1.807 Co=0.304

Ai=1.648 Co=0.304

Ai=1.524 Co=0.304

Ai=1.424 Co=0.304

Ai=1.337 Co=0.304

Ai=1.260 Co=0.304

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7314.6	0.0	7314.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	10074.6	0.0	10074.6	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17389.2	0.0	17389.2	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7741.6	0.0	7741.6	0.14	0.00	0.14
	Y3	10578.3	0.0	10578.3	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18319.9	0.0	18319.9	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7522.7	0.0	7522.7	0.13	0.00	0.13
	Y3	11580.6	0.0	11580.6	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19103.3	0.0	19103.3	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8794.6	0.0	8794.6	0.13	0.00	0.13
	Y3	10955.2	0.0	10955.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19749.8	0.0	19749.8	0.30	0.00	0.30

Ai=1.189 Co=0.304

Ai=1.123 Co=0.304

Ai=1.060 Co=0.304

Ai=1.000 Co=0.304

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	1212.0	1212.0	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	960.8	960.8	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	930.4	930.4	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	930.4	930.4	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	960.8	960.8	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1212.0	1212.0	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6206.4	6206.4	0.00	1.18	1.18
11F	X1	0.0	1659.4	1659.4	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1664.6	1664.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1634.4	1634.4	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1634.4	1634.4	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1664.6	1664.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1659.4	1659.4	0.00	0.16	0.16

Ai=2.543 Co=0.467

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9916.7	9916.7	0.00	0.95	0.95
10F	X1	0.0	2032.1	2032.1	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2285.0	2285.0	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2253.8	2253.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2253.8	2253.8	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2285.0	2285.0	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2032.1	2032.1	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13141.8	13141.8	0.00	0.84	0.84
9F	X1	0.0	2365.5	2365.5	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2836.4	2836.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2803.4	2803.4	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2803.4	2803.4	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2836.4	2836.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2365.5	2365.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16010.5	16010.5	0.00	0.77	0.77
8F	X1	0.0	2669.5	2669.5	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3345.8	3345.8	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3310.5	3310.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3310.5	3310.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3345.8	3345.8	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2669.5	2669.5	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18651.6	18651.6	0.00	0.71	0.71
7F	X1	0.0	2944.8	2944.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3799.4	3799.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3762.0	3762.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3761.9	3761.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3799.5	3799.5	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2944.8	2944.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21012.4	21012.4	0.00	0.66	0.66
6F	X1	0.0	3211.2	3211.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4201.9	4201.9	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4158.6	4158.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4158.6	4158.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4201.9	4201.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3211.2	3211.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23143.5	23143.5	0.00	0.62	0.62
5F	X1	0.0	3454.3	3454.3	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4555.0	4555.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4508.7	4508.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4508.6	4508.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4555.0	4555.0	0.00	0.11	0.11

Ai=2.050 Co=0.467

Ai=1.807 Co=0.467

Ai=1.648 Co=0.467

Ai=1.524 Co=0.467

Ai=1.424 Co=0.467

Ai=1.337 Co=0.467

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	X6	0.0	3454.3	3454.3	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25035.8	25035.8	0.00	0.59	0.59
4F	X1	0.0	3635.0	3635.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4879.5	4879.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4831.2	4831.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4831.2	4831.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4879.5	4879.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3635.0	3635.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26691.4	26691.4	0.00	0.55	0.55
3F	X1	0.0	3761.2	3761.2	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5174.7	5174.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5123.9	5123.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5123.9	5123.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5174.7	5174.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3761.2	3761.2	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28119.6	28119.6	0.00	0.52	0.52
2F	X1	0.0	3838.5	3838.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5437.4	5437.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5385.4	5385.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5385.3	5385.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5437.4	5437.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3838.5	3838.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29322.4	29322.4	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	3903.9	3903.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5650.6	5650.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5602.9	5602.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5602.9	5602.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5650.6	5650.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3903.9	3903.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30314.8	30314.8	0.00	0.47	0.47

Ai=1.260 Co=0.467

Ai=1.189 Co=0.467

Ai=1.123 Co=0.467

Ai=1.060 Co=0.467

Ai=1.000 Co=0.467

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	1471.2	1471.2	0.00	0.28	0.28
	X2	0.0	1109.1	1109.1	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1079.8	1079.8	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	1079.8	1079.8	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	1109.1	1109.1	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1471.2	1471.2	0.00	0.28	0.28
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7320.0	7320.0	0.00	1.39	1.39

Ai=2.543 Co=0.551

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X1	0.0	2011.3	2011.3	0.00	0.19	0.19
	X2	0.0	1932.7	1932.7	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1904.1	1904.1	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1904.1	1904.1	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1932.7	1932.7	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	2011.3	2011.3	0.00	0.19	0.19
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11696.1	11696.1	0.00	1.12	1.12
10F	X1	0.0	2470.3	2470.3	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2654.4	2654.4	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2625.2	2625.2	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2625.2	2625.2	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2654.4	2654.4	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2470.3	2470.3	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15499.8	15499.8	0.00	0.99	0.99
9F	X1	0.0	2890.0	2890.0	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	3291.6	3291.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3260.0	3260.0	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	3260.0	3260.0	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	3291.6	3291.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2890.0	2890.0	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18883.3	18883.3	0.00	0.90	0.90
8F	X1	0.0	3295.7	3295.7	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3867.8	3867.8	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3835.6	3835.6	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3835.6	3835.6	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3867.8	3867.8	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3295.7	3295.7	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21998.3	21998.3	0.00	0.84	0.84
7F	X1	0.0	3598.9	3598.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4412.3	4412.3	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4380.1	4380.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4380.1	4380.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4412.3	4412.3	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3598.9	3598.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24782.7	24782.7	0.00	0.78	0.78
6F	X1	0.0	3766.7	3766.7	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4959.6	4959.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4921.7	4921.7	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4921.7	4921.7	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4959.6	4959.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3766.7	3766.7	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.050 Co=0.551

Ai=1.807 Co=0.551

Ai=1.648 Co=0.551

Ai=1.524 Co=0.551

Ai=1.424 Co=0.551

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q / Σ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	合計	0.0	27296.2	27296.2	0.00	0.73	0.73	Ai=1.337 Co=0.551
5F	X1	0.0	3922.6	3922.6	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	5440.9	5440.9	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	5400.4	5400.4	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	5400.4	5400.4	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	5440.9	5440.9	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	3922.6	3922.6	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	0.0	29527.9	29527.9	0.00	0.69	0.69	Ai=1.260 Co=0.551	
4F	X1	0.0	4064.2	4064.2	0.00	0.08	0.08	Ai=1.189 Co=0.551
	X2	0.0	5859.9	5859.9	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	5816.1	5816.1	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	5816.1	5816.1	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	5860.0	5860.0	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4064.2	4064.2	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	0.0	31480.6	31480.6	0.00	0.65	0.65	Ai=1.123 Co=0.551	
3F	X1	0.0	4193.6	4193.6	0.00	0.08	0.08	Ai=1.060 Co=0.551
	X2	0.0	6218.2	6218.2	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6170.8	6170.8	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	6170.8	6170.8	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	6218.2	6218.2	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4193.6	4193.6	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	0.0	33165.1	33165.1	0.00	0.62	0.62	Ai=1.000 Co=0.551	
2F	X1	0.0	4320.1	4320.1	0.00	0.07	0.07	Ai=1.000 Co=0.551
	X2	0.0	6508.3	6508.3	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	6463.4	6463.4	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	6463.4	6463.4	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	6508.4	6508.4	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	4320.1	4320.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	0.0	34583.8	34583.8	0.00	0.58	0.58	Ai=1.000 Co=0.551	
1F	X1	0.0	4563.3	4563.3	0.00	0.07	0.07	Ai=1.000 Co=0.551
	X2	0.0	6660.7	6660.7	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	6653.1	6653.1	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	6653.0	6653.0	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	6660.7	6660.7	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4563.3	4563.3	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	0.0	35754.2	35754.2	0.00	0.55	0.55	Ai=1.000 Co=0.551	

U-5.6 構造特性係数

- 種別 : 部材群としての種別
 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
 D_s : 構造特性係数
 * : D_s 値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4223.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4223.44		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	6748.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6748.29		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	8942.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8942.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	10895.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10895.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	12692.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12692.36		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	14298.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14298.91		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	15749.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15749.10		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	17036.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17036.77		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	18163.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18163.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	19135.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19135.31		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	19953.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19953.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	20629.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20629.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4223.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4223.44		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	6748.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6748.30		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	8942.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8942.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	A	10895.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10895.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	12692.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12692.36		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	14298.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14298.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	15749.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15749.10		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	17036.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17036.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	18163.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18163.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	19135.32	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19135.32		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	19953.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19953.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	20629.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20629.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		6383.02	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6383.02		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		10198.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	10198.91		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		13515.77	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13515.77		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		16466.17	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16466.17		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		19182.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19182.37		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		21610.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21610.39		WA	1.00	0.40

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	0.00	0.00		23802.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23802.12		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		25748.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25748.21		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		27450.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27450.93		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		28919.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28919.80		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		30156.87	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30156.87		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		31177.46	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31177.46		WA	1.00	0.40

Y方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		7493.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7493.37		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		11973.05	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11973.05		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		15866.90	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15866.90		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		19330.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19330.53		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		22519.24	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22519.24		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		25369.62	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25369.62		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		27942.59	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27942.59		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		30227.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30227.22		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		32226.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32226.12		WA	1.00	0.40

Y方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	A	0.00	0.00		33950.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33950.52		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		35402.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35402.79		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		36600.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36600.97		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	2.533	5248.1	13294.0	1.000	1.000	1.000	0.30	3988.2
11F	2.042	10401.1	21241.4	1.000	1.000	1.000	0.30	6372.4
10F	1.800	15635.3	28149.5	1.000	1.000	1.000	0.30	8444.8
9F	1.641	20893.0	34294.3	1.000	1.000	1.000	0.30	10288.3
8F	1.519	26309.3	39951.4	1.000	1.000	1.000	0.30	11985.4
7F	1.419	31725.6	45008.3	1.000	1.000	1.000	0.30	13502.5
6F	1.332	37217.1	49573.0	1.000	1.000	1.000	0.30	14871.9
5F	1.255	42740.5	53626.2	1.000	1.000	1.000	0.30	16087.9
4F	1.184	48280.2	57172.4	1.000	1.000	1.000	0.30	17151.7
3F	1.118	53851.7	60231.7	1.000	1.000	1.000	0.30	18069.5
2F	1.056	59454.9	62808.2	1.000	1.000	1.000	0.30	18842.4
1F	0.996	65183.2	64933.8	1.000	1.000	1.000	0.30	19480.1

X方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	2.533	5248.1	13294.0	1.000	1.000	1.000	0.30	3988.2
11F	2.042	10401.1	21241.4	1.000	1.000	1.000	0.30	6372.4
10F	1.800	15635.3	28149.5	1.000	1.000	1.000	0.30	8444.8
9F	1.641	20893.0	34294.3	1.000	1.000	1.000	0.30	10288.3
8F	1.519	26309.3	39951.4	1.000	1.000	1.000	0.30	11985.4
7F	1.419	31725.6	45008.3	1.000	1.000	1.000	0.30	13502.5
6F	1.332	37217.1	49573.0	1.000	1.000	1.000	0.30	14871.9
5F	1.255	42740.5	53626.2	1.000	1.000	1.000	0.30	16087.9
4F	1.184	48280.2	57172.4	1.000	1.000	1.000	0.30	17151.7
3F	1.118	53851.7	60231.7	1.000	1.000	1.000	0.30	18069.5
2F	1.056	59454.9	62808.2	1.000	1.000	1.000	0.30	18842.4
1F	0.996	65183.2	64933.8	1.000	1.000	1.000	0.30	19480.1

Y方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	2.533	5248.1	13294.0	1.000	1.000	1.000	0.40	5317.6
11F	2.042	10401.1	21241.4	1.000	1.000	1.000	0.40	8496.6
10F	1.800	15635.3	28149.5	1.000	1.000	1.000	0.40	11259.8
9F	1.641	20893.0	34294.3	1.000	1.000	1.000	0.40	13717.7
8F	1.519	26309.3	39951.4	1.000	1.000	1.000	0.40	15980.6
7F	1.419	31725.6	45008.3	1.000	1.000	1.000	0.40	18003.3
6F	1.332	37217.1	49573.0	1.000	1.000	1.000	0.40	19829.2
5F	1.255	42740.5	53626.2	1.000	1.000	1.000	0.40	21450.5
4F	1.184	48280.2	57172.4	1.000	1.000	1.000	0.40	22869.0

Y 方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
3F	1.118	53851.7	60231.7	1.000	1.000	1.000	0.40	24092.7
2F	1.056	59454.9	62808.2	1.000	1.000	1.000	0.40	25123.3
1F	0.996	65183.2	64933.8	1.000	1.000	1.000	0.40	25973.5

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.533	5248.1	13294.0	1.000	1.000	1.000	0.40	5317.6
11F	2.042	10401.1	21241.4	1.000	1.000	1.000	0.40	8496.6
10F	1.800	15635.3	28149.5	1.000	1.000	1.000	0.40	11259.8
9F	1.641	20893.0	34294.3	1.000	1.000	1.000	0.40	13717.7
8F	1.519	26309.3	39951.4	1.000	1.000	1.000	0.40	15980.6
7F	1.419	31725.6	45008.3	1.000	1.000	1.000	0.40	18003.3
6F	1.332	37217.1	49573.0	1.000	1.000	1.000	0.40	19829.2
5F	1.255	42740.5	53626.2	1.000	1.000	1.000	0.40	21450.5
4F	1.184	48280.2	57172.4	1.000	1.000	1.000	0.40	22869.0
3F	1.118	53851.7	60231.7	1.000	1.000	1.000	0.40	24092.7
2F	1.056	59454.9	62808.2	1.000	1.000	1.000	0.40	25123.3
1F	0.996	65183.2	64933.8	1.000	1.000	1.000	0.40	25973.5

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8794.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10955.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1212.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	930.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	930.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1212.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6206.39	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1659.37	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1664.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1634.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1634.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1664.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1659.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9916.70	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2032.08	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2284.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2253.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2253.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2284.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2032.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13141.78	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2365.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2836.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2803.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2803.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2836.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2365.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16010.55	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2669.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3345.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3310.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3310.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3345.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2669.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18651.60	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2944.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3799.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3761.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3761.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3799.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2944.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21012.44	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3211.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4201.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4201.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3211.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23143.52	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4508.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4508.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.97	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25035.77	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4879.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4831.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4831.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4879.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26691.37	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3761.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5174.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5174.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3761.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28119.61	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3838.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5437.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5385.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5385.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5437.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3838.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29322.44	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3903.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5650.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5602.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5602.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5650.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3903.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30314.81	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7320.02	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2011.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1932.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.09	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1932.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2011.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11696.07	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2654.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2654.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15499.83	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2890.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3291.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3260.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3260.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3291.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2890.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18883.34	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3295.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3835.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3835.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3295.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21998.27	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3598.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4412.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4380.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4380.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4412.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3598.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24782.70	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3766.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4959.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4921.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4921.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4959.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3766.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27296.16	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3922.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5440.92	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5440.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3922.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29527.94	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4064.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5859.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5816.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5816.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5859.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4064.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31480.61	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4193.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6218.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6170.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6170.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6218.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4193.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33165.11	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4320.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6508.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6463.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6463.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6508.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4320.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34583.76	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4563.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6660.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6653.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6653.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6660.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4563.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35754.20	0.00	0.00	0.00

U-5. 8. 2 保有水平耐力判定表

Qud	: 水平力	(kN)	Qun	: 必要保有水平耐力	(kN)
Fes	: 形状係数		Qbu	: Dランク部材の負担せん断力	(kN)
Ds	: 構造特性係数		Qu	: 保有水平耐力	(kN)
#	: 剛性率・偏心率の直接入力				
*	: Ds値の直接入力		+	: Ds値の割増がされている	
()	: Dランク部材を考慮した場合				

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	13294.0	1.000	0.30	3988.2		4043.4	1.01
11F	21241.4	1.000	0.30	6372.4		6460.6	1.01
10F	28149.5	1.000	0.30	8444.8		8561.8	1.01
9F	34294.3	1.000	0.30	10288.3		10430.0	1.01
8F	39951.4	1.000	0.30	11985.4		12151.3	1.01
7F	45008.3	1.000	0.30	13502.5		13689.4	1.01
6F	49573.0	1.000	0.30	14871.9		15077.8	1.01
5F	53626.2	1.000	0.30	16087.9		16310.6	1.01
4F	57172.4	1.000	0.30	17151.7		17389.2	1.01
3F	60231.7	1.000	0.30	18069.5		18319.9	1.01
2F	62808.2	1.000	0.30	18842.4		19103.3	1.01
1F	64933.8	1.000	0.30	19480.1		19749.8	1.01

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	13294.0	1.000	0.30	3988.2		4043.4	1.01
11F	21241.4	1.000	0.30	6372.4		6460.6	1.01
10F	28149.5	1.000	0.30	8444.8		8561.8	1.01
9F	34294.3	1.000	0.30	10288.3		10430.0	1.01
8F	39951.4	1.000	0.30	11985.4		12151.3	1.01
7F	45008.3	1.000	0.30	13502.5		13689.4	1.01
6F	49573.0	1.000	0.30	14871.9		15077.8	1.01
5F	53626.2	1.000	0.30	16087.9		16310.6	1.01
4F	57172.4	1.000	0.30	17151.7		17389.2	1.01
3F	60231.7	1.000	0.30	18069.5		18319.9	1.01
2F	62808.2	1.000	0.30	18842.4		19103.3	1.01
1F	64933.8	1.000	0.30	19480.1		19749.8	1.01

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	13294.0	1.000	0.40	5317.6		6206.4	1.16
11F	21241.4	1.000	0.40	8496.6		9916.7	1.16
10F	28149.5	1.000	0.40	11259.8		13141.8	1.16
9F	34294.3	1.000	0.40	13717.7		16010.5	1.16
8F	39951.4	1.000	0.40	15980.6		18651.6	1.16
7F	45008.3	1.000	0.40	18003.3		21012.4	1.16
6F	49573.0	1.000	0.40	19829.2		23143.5	1.16
5F	53626.2	1.000	0.40	21450.5		25035.8	1.16
4F	57172.4	1.000	0.40	22869.0		26691.4	1.16
3F	60231.7	1.000	0.40	24092.7		28119.6	1.16
2F	62808.2	1.000	0.40	25123.3		29322.4	1.16
1F	64933.8	1.000	0.40	25973.5		30314.8	1.16

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	13294.0	1.000	0.40	5317.6		7320.0	1.37
11F	21241.4	1.000	0.40	8496.6		11696.1	1.37
10F	28149.5	1.000	0.40	11259.8		15499.8	1.37
9F	34294.3	1.000	0.40	13717.7		18883.3	1.37
8F	39951.4	1.000	0.40	15980.6		21998.3	1.37
7F	45008.3	1.000	0.40	18003.3		24782.7	1.37
6F	49573.0	1.000	0.40	19829.2		27296.2	1.37
5F	53626.2	1.000	0.40	21450.5		29527.9	1.37
4F	57172.4	1.000	0.40	22869.0		31480.6	1.37
3F	60231.7	1.000	0.40	24092.7		33165.1	1.37
2F	62808.2	1.000	0.40	25123.3		34583.8	1.37
1F	64933.8	1.000	0.40	25973.5		35754.2	1.37

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
X方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
Y方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
Y方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
X方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
Y方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
Y方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q	： 層せん断力	(kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U	： 層変位	(cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU	： 層間変位	(cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
531	13F	4223.4	59.7868	3.7059	1/ 76
	12F	6748.3	56.0809	4.0916	1/ 68
	11F	8943.0	51.9893	4.5761	1/ 61
	10F	10895.1	47.4133	5.0086	1/ 56
	9F	12692.4	42.4046	5.2763	1/ 53
	8F	14298.9	37.1283	5.5003	1/ 51
	7F	15749.1	31.6280	5.6040	1/ 50
	6F	17036.8	26.0240	5.6046	1/ 50
	5F	18163.4	20.4194	5.5009	1/ 51
	4F	19135.3	14.9185	5.3145	1/ 53
	3F	19953.8	9.6040	5.0133	1/ 56
	2F	20629.1	4.5907	4.5907	1/ 72

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
531	13F	4223.4	59.7868	3.7058	1/ 76
	12F	6748.3	56.0810	4.0917	1/ 68
	11F	8943.0	51.9893	4.5761	1/ 61
	10F	10895.1	47.4132	5.0086	1/ 56
	9F	12692.4	42.4046	5.2763	1/ 53
	8F	14298.9	37.1283	5.5003	1/ 51
	7F	15749.1	31.6280	5.6041	1/ 50
	6F	17036.8	26.0239	5.6046	1/ 50
	5F	18163.4	20.4194	5.5009	1/ 51
	4F	19135.3	14.9185	5.3145	1/ 53
	3F	19953.8	9.6040	5.0133	1/ 56
	2F	20629.2	4.5907	4.5907	1/ 72

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	13F	6383.0	66.7742	5.4822	1/ 51
	12F	10198.9	61.2920	5.4926	1/ 51
	11F	13515.8	55.7994	5.4977	1/ 51
	10F	16466.2	50.3017	5.5504	1/ 51
	9F	19182.4	44.7513	5.4989	1/ 51
	8F	21610.4	39.2525	5.4930	1/ 51
	7F	23802.1	33.7594	5.4816	1/ 51

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	6F	25748.2	28.2779	5.4645	1/ 51
	5F	27450.9	22.8133	5.4393	1/ 51
	4F	28919.8	17.3740	5.4055	1/ 52
	3F	30156.9	11.9686	5.3625	1/ 52
	2F	31177.5	6.6060	6.6060	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
484	13F	7493.4	65.9291	5.4066	1/ 52
	12F	11973.1	60.5225	5.4169	1/ 52
	11F	15866.9	55.1056	5.4253	1/ 52
	10F	19330.5	49.6804	5.4761	1/ 52
	9F	22519.2	44.2043	5.4261	1/ 52
	8F	25369.6	38.7781	5.4213	1/ 52
	7F	27942.6	33.3568	5.4088	1/ 52
	6F	30227.2	27.9479	5.3901	1/ 52
	5F	32226.1	22.5578	5.3612	1/ 52
	4F	33950.5	17.1966	5.3213	1/ 53
	3F	35402.8	11.8753	5.2743	1/ 53
	2F	36601.0	6.6009	6.6009	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
422	13F	4043.4	28.8016	1.6823	1/ 166
	12F	6460.6	27.1193	1.9740	1/ 142
	11F	8561.8	25.1453	2.2683	1/ 123
	10F	10430.7	22.8770	2.5079	1/ 113
	9F	12151.4	20.3691	2.6530	1/ 106
	8F	13689.4	17.7160	2.7667	1/ 101
	7F	15077.8	14.9493	2.8015	1/ 100
	6F	16310.6	12.1478	2.7751	1/ 101
	5F	17389.2	9.3727	2.6778	1/ 105
	4F	18319.7	6.6948	2.5263	1/ 111
	3F	19103.3	4.1685	2.2751	1/ 123
	2F	19749.8	1.8934	1.8934	1/ 174

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
422	13F	4043.4	28.8016	1.6823	1/ 166
	12F	6460.6	27.1193	1.9740	1/ 142
	11F	8561.8	25.1453	2.2683	1/ 123
	10F	10430.7	22.8770	2.5079	1/ 113
	9F	12151.4	20.3691	2.6530	1/ 106
	8F	13689.4	17.7160	2.7667	1/ 101
	7F	15077.8	14.9493	2.8015	1/ 100
	6F	16310.6	12.1478	2.7751	1/ 101
	5F	17389.2	9.3727	2.6778	1/ 105
	4F	18319.7	6.6948	2.5263	1/ 111
	3F	19103.3	4.1685	2.2751	1/ 123
	2F	19749.8	1.8934	1.8934	1/ 174

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
243	13F	6206.4	16.6110	1.3877	1/ 202
	12F	9916.7	15.2232	1.3970	1/ 200

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
243	11F	13141.8	13.8262	1.4029	1/ 200
	10F	16010.5	12.4233	1.4177	1/ 199
	9F	18651.6	11.0056	1.4037	1/ 199
	8F	21012.4	9.6020	1.3977	1/ 200
	7F	23143.5	8.2043	1.3871	1/ 202
	6F	25035.8	6.8172	1.3708	1/ 204
	5F	26691.4	5.4464	1.3470	1/ 208
	4F	28119.6	4.0994	1.3150	1/ 213
	3F	29322.4	2.7844	1.2744	1/ 220
	2F	30314.8	1.5099	1.5099	1/ 219

Y 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
242	13F	7320.0	16.5165	1.3836	1/ 202
	12F	11696.1	15.1330	1.3945	1/ 201
	11F	15499.8	13.7385	1.4014	1/ 200
	10F	18883.3	12.3371	1.4166	1/ 199
	9F	21998.3	10.9205	1.4026	1/ 200
	8F	24782.7	9.5179	1.3965	1/ 201
	7F	27296.2	8.1215	1.3847	1/ 202
	6F	29527.9	6.7368	1.3664	1/ 205
	5F	31480.6	5.3704	1.3386	1/ 209
	4F	33165.1	4.0318	1.3003	1/ 215
	3F	34583.8	2.7315	1.2551	1/ 223
	2F	35754.2	1.4764	1.4764	1/ 224

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

- X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：531
- X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：531
- Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：490
- Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：484

保有水平耐力時

- X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：422
- X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：422
- Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：243
- Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：242

U-5. 9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 10 崩壊形の判別

（「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4. 8崩壊形」）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 11 R C柱はり接合部せん断耐力

- 柱はり接合部の設計用せん断力 $Q_{dju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{cu})$ （はり降伏型）
- $Q_{dju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ （柱降伏型）
- ここに、 α ：応力割増し係数で 1.1とする
- 柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力) — R Cはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.5	855.7	OK	FA
			35.0	479.1	700.0	585.0	280.0	1187.4				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	60.0	86.3	1729.4		
	X2	Fc36	35.0	526.9	700.0	585.0	0.0	1305.9	1029.5	2173.8	OK	FA
			40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	48.8	115.0	3278.6		
	X3	Fc36	40.0	724.8	700.0	585.0	0.0	1818.2	1198.6	2551.3	OK	FA
			40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	50.0	115.0	3362.7		
	X4	Fc36	40.0	724.8	700.0	585.0	0.0	1818.2	1198.6	2551.3	OK	FA
			40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	50.0	115.0	3362.7		
	X5	Fc36	40.0	724.8	700.0	585.0	0.0	1818.2	1029.0	2174.3	OK	FA
			35.0	479.1	700.0	585.0	280.0	1187.4				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	48.8	115.0	3278.6		
	X6	Fc36	35.0	526.9	700.0	585.0	0.0	1305.9	450.3	941.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	60.0	86.3	1729.4		
12F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	204.7	1080.9	OK	FA
			35.0	479.1	700.0	585.0	280.0	1187.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	60.0	86.3	3026.4		
	X2	Fc36	35.0	526.9	700.0	585.0	280.0	1305.9	514.7	2740.0	OK	FA
			40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	48.8	115.0	4683.7		
	X3	Fc36	40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2	599.3	3210.5	OK	FA
			40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	50.0	115.0	4803.8		
	X4	Fc36	40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2	599.3	3210.5	OK	FA
			40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	50.0	115.0	4803.8		
	X5	Fc36	40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2	514.5	2740.3	OK	FA
			35.0	479.1	700.0	585.0	280.0	1187.4				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	48.8	115.0	4683.7		
	X6	Fc36	35.0	526.9	700.0	585.0	280.0	1305.9	225.2	1188.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	60.0	86.3	3026.4		
11F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	394.2	1878.8	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		
	X2	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		
	X4	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		
	X5	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		
	X6	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	416.4	1984.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	392.4	1880.7	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	282.5	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		
	X2	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	282.5	2102.1				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X3	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	282.5	2102.1				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X4	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	282.5	2102.1				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X5	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	585.0	282.5	2102.1				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X6	Fc36	45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6	414.5	1986.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	506.9	2140.1	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
	X2	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	282.5	2571.0	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X3	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	282.5	2571.0	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X4	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	282.5	2571.0	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X5	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	282.5	2571.0	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X6	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	282.5	2571.0	531.4	2243.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	509.2	2137.6	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
	X2	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X3	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X4	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X5	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X6	Fc36	55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0	533.8	2240.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	700.6	2945.5	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1334.7	5629.9	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X3	Fc36	65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X4	Fc36	65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X5	Fc36	65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5	1334.5	5630.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	725.1	3048.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	700.6	2945.5	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1334.7	5629.9	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X3	Fc36	65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X4	Fc36	65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X5	Fc36	65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5	1334.5	5630.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	725.1	3048.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	700.6	2945.5	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	725.1	3048.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	700.6	2945.5	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	725.1	3048.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	700.6	2945.5	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	725.1	3048.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	643.1	3008.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	330.0	3378.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	330.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	330.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	330.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	585.0	330.0	3378.3				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8	665.7	3114.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	330.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y3(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	1144.1	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			85.0	130.0	0.40	0.85	9.83	62.5	97.5	2036.4		
	X2	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	0.0	1818.2	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		
	X3	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	0.0	1818.2	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		

Y3(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X4	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	0.0	1818.2	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		
	X5	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	0.0	1818.2	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		
	X6	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	0.0	1818.2	705.6	1223.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.40	0.85	9.83	62.5	97.5	2036.4		
12F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	329.8	1506.9	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	62.5	97.5	3563.7		
	X2	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X3	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X4	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X5	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X6	Fc36	40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2	352.8	1612.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	62.5	97.5	3563.7		
11F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	421.8	1898.3	OK	FA
			50.0	961.8	700.0	570.0	280.0	2147.6				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		
	X2	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2537.9	974.0	4418.0	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X3	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0	974.0	4454.4	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X4	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0	974.0	4454.4	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X5	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0	920.4	4178.1	OK	FA
			50.0	961.8	700.0	570.0	280.0	2147.6				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X6	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2537.9	498.5	2243.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	420.0	1900.4	OK	FA
			50.0	961.8	700.0	570.0	282.5	2147.6				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		
	X2	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2537.9	969.7	4422.8	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	570.0	282.5	2452.5				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		
	X3	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0	969.7	4459.2	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	570.0	282.5	2452.5				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		
	X4	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0	969.7	4459.2	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	570.0	282.5	2452.5				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		
	X5	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0	916.3	4182.6	OK	FA
			50.0	961.8	700.0	570.0	282.5	2147.6				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		
	X6	Fc36	50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2537.9	496.3	2245.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		

Y3(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	622.8	2566.5	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	570.0	280.0	2956.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1483.5	700.0	570.0	282.5	3074.5	1205.8	4842.6	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	282.5	3364.1	1298.9	5058.7	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	282.5	3364.1	1298.9	5058.7	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	282.5	3364.1	1363.7	5452.0	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	570.0	280.0	2956.0				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X6	Fc36	65.0	1483.5	700.0	570.0	282.5	3074.5	647.8	2669.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	625.6	2563.4	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	570.0	280.0	2956.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1483.5	700.0	570.0	280.0	3074.5	1211.2	4836.7	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1	1304.7	5052.3	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1	1304.7	5052.3	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1	1369.8	5445.3	OK	FA
			65.0	1426.3	700.0	570.0	280.0	2956.0				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X6	Fc36	65.0	1483.5	700.0	570.0	280.0	3074.5	650.7	2666.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	719.0	2925.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	744.2	3027.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	719.0	2925.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		

Y3(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8	744.2	3027.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	928.3	3405.6	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X3	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X4	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X5	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X6	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	955.6	3505.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	928.3	3405.6	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X3	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X6	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	955.6	3505.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	928.3	3405.6	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X3	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X6	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	955.6	3505.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		

Y3(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	852.2	3489.3	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	330.0	4024.3				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	330.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X3	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	330.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	330.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2116.4	700.0	570.0	330.0	4024.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X6	Fc36	65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8	877.3	3592.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	330.0	0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	450.3	941.1	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	585.0	280.0	1305.9				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	60.0	86.3	1729.4		
	X2	Fc36	35.0	479.1	700.0	585.0	0.0	1187.4	1029.0	2174.3	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	48.8	115.0	3278.6		
	X3	Fc36	40.0	677.6	700.0	585.0	0.0	1699.7	1198.6	2551.3	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	50.0	115.0	3362.7		
	X4	Fc36	40.0	677.6	700.0	585.0	0.0	1699.7	1198.6	2551.3	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	50.0	115.0	3362.7		
	X5	Fc36	40.0	677.6	700.0	585.0	0.0	1699.7	1029.5	2173.8	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	585.0	280.0	1305.9				
			60.0	115.0	0.70	0.85	9.83	48.8	115.0	3278.6		
	X6	Fc36	35.0	479.1	700.0	585.0	0.0	1187.4	409.5	855.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	60.0	86.3	1729.4		
12F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	225.2	1188.8	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	585.0	280.0	1305.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	60.0	86.3	3026.4		
	X2	Fc36	35.0	479.1	700.0	585.0	280.0	1187.4	514.5	2740.3	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	48.8	115.0	4683.7		
	X3	Fc36	40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7	599.3	3210.5	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	50.0	115.0	4803.8		
	X4	Fc36	40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7	599.3	3210.5	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	585.0	280.0	1818.2				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	50.0	115.0	4803.8		
	X5	Fc36	40.0	677.6	700.0	585.0	280.0	1699.7	514.7	2740.0	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	585.0	280.0	1305.9				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	48.8	115.0	4683.7		
	X6	Fc36	35.0	479.1	700.0	585.0	280.0	1187.4	204.7	1080.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	60.0	86.3	3026.4		
11F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	416.4	1984.7	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X2	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		
	X3	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		
	X4	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		
	X5	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	810.5	3863.5	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	280.0	2220.6				
			60.0	115.0	1.00	0.85	9.83	52.5	115.0	5044.0		
	X6	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	394.2	1878.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	414.5	1986.7	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	282.5	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		
	X2	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	282.5	2220.6				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X3	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	282.5	2220.6				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X4	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	282.5	2220.6				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X5	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	806.9	3867.4	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	585.0	282.5	2220.6				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	55.0	115.0	5284.2		
	X6	Fc36	45.0	922.3	700.0	585.0	280.0	2102.1	392.4	1880.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	65.0	86.3	3278.6		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	531.4	2243.5	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
	X2	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	282.5	2452.5	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X3	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	282.5	2452.5	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X4	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	282.5	2452.5	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X5	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	282.5	2452.5	1038.4	4383.7	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X6	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	282.5	2452.5	506.9	2140.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	533.8	2240.9	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
	X2	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X3	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X4	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X5	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5	1043.0	4378.6	OK	FA
			55.0	1249.1	700.0	585.0	280.0	2571.0				
			65.0	115.0	1.00	0.85	9.83	60.0	115.0	5764.6		
	X6	Fc36	55.0	1191.5	700.0	585.0	280.0	2452.5	509.2	2137.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	70.0	86.3	3530.8		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	725.1	3048.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1334.5	5630.0	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X3	Fc36	65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X4	Fc36	65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X5	Fc36	65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0	1334.7	5629.9	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	700.6	2945.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	725.1	3048.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1334.5	5630.0	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X3	Fc36	65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X4	Fc36	65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0	1243.5	5265.6	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	585.0	280.0	3074.5				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X5	Fc36	65.0	1426.3	700.0	585.0	280.0	2956.0	1334.7	5629.9	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	700.6	2945.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	725.1	3048.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			70.0	115.0	1.00	0.85	9.83	67.5	115.0	6485.2		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	700.6	2945.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	725.1	3048.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	700.6	2945.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	725.1	3048.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1425.7	5994.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	280.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	700.6	2945.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	665.7	3114.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	330.0	3496.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	330.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	330.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	330.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	1308.8	6122.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	585.0	330.0	3496.8				
			75.0	115.0	1.00	0.85	9.83	70.0	115.0	6725.4		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	585.0	280.0	3378.3	643.1	3008.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	330.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y3(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	705.6	1223.9	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			85.0	130.0	0.40	0.85	9.83	62.5	97.5	2036.4		
	X2	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	0.0	1699.7	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		

Y3(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X3	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	0.0	1699.7	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		
	X4	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	0.0	1699.7	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		
	X5	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	0.0	1699.7	1365.2	2368.1	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	0.70	0.85	9.83	50.0	130.0	3801.3		
	X6	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	0.0	1699.7	659.6	1144.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.40	0.85	9.83	62.5	97.5	2036.4		
12F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	352.8	1612.0	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	62.5	97.5	3563.7		
	X2	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X3	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X4	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X5	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7	682.6	3118.9	OK	FA
			40.0	804.4	700.0	570.0	280.0	1818.2				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	50.0	130.0	5430.4		
	X6	Fc36	40.0	751.9	700.0	570.0	280.0	1699.7	329.8	1506.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	62.5	97.5	3563.7		
11F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	498.5	2243.4	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2537.9				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		
	X2	Fc36	50.0	961.8	700.0	570.0	280.0	2147.6	920.4	4178.1	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X3	Fc36	50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5	974.0	4454.4	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X4	Fc36	50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5	974.0	4454.4	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2571.0				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X5	Fc36	50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5	974.0	4418.0	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	280.0	2537.9				
			60.0	130.0	1.00	0.85	9.83	55.0	130.0	5973.5		
	X6	Fc36	50.0	961.8	700.0	570.0	280.0	2147.6	421.8	1898.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	496.3	2245.8	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	282.5	2537.9				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		
	X2	Fc36	50.0	961.8	700.0	570.0	280.0	2147.6	916.3	4182.6	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	282.5	2571.0				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		
	X3	Fc36	50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5	969.7	4459.2	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	282.5	2571.0				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		
	X4	Fc36	50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5	969.7	4459.2	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	282.5	2571.0				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		
	X5	Fc36	50.0	1084.2	700.0	570.0	280.0	2452.5	969.7	4422.8	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	570.0	282.5	2537.9				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	60.0	130.0	6516.5		

Y3(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X6	Fc36	50.0	961.8	700.0	570.0	280.0	2147.6	420.0	1900.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	67.5	97.5	3848.8		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	647.8	2669.4	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	570.0	280.0	3074.5				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1426.3	700.0	570.0	282.5	2956.0	1363.7	5452.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	700.0	570.0	282.5	2533.7	1298.9	5058.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	700.0	570.0	282.5	2533.7	1298.9	5058.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	700.0	570.0	282.5	2533.7	1205.8	4842.6	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	570.0	280.0	3074.5				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X6	Fc36	65.0	1426.3	700.0	570.0	282.5	2956.0	622.8	2566.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	650.7	2666.2	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	570.0	280.0	3074.5				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1426.3	700.0	570.0	280.0	2956.0	1369.8	5445.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7	1304.7	5052.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7	1304.7	5052.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3364.1				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	700.0	570.0	280.0	2533.7	1211.2	4836.7	OK	FA
			65.0	1483.5	700.0	570.0	280.0	3074.5				
			70.0	130.0	1.00	0.85	9.83	67.5	130.0	7331.1		
	X6	Fc36	65.0	1426.3	700.0	570.0	280.0	2956.0	625.6	2563.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	744.2	3027.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	719.0	2925.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	744.2	3027.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		

Y3(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	1463.2	5953.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	570.0	280.0	3496.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	570.0	280.0	3378.3	719.0	2925.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	955.6	3505.9	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X3	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X4	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X5	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			85.0	130.0	1.00	0.85	9.83	75.0	130.0	8145.6		
	X6	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	928.3	3405.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	955.6	3505.9	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X3	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X6	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	928.3	3405.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	955.6	3505.9	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X3	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1883.9	6911.5	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	280.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		

Y3 (負加力) ― R C はり降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X6	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	928.3	3405.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	877.3	3592.0	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	330.0	4142.8				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		
	X2	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	330.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X3	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	330.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	330.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	1729.4	7081.3	OK	FA
			65.0	2178.8	700.0	570.0	330.0	4142.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	82.5	130.0	8960.2		
	X6	Fc36	65.0	2116.4	700.0	570.0	280.0	4024.3	852.2	3489.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	330.0	-0.0				
			85.0	130.0	0.70	0.85	9.83	75.0	97.5	4276.5		

U-5. 11. 2 R C 柱はり接合部 (柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内り高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力)―RC柱降伏型―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1809.8	330.0	245.0	0.0	1917.5	696.5	772.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.57			
			85.0	115.0	0.40	1.00	9.83	82.5	86.3	2797.5		
	X2	Fc36	80.0	4560.4	330.0	245.0	700.0	4831.8	877.5	2501.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.57			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X3	Fc36	80.0	4543.0	330.0	245.0	700.0	4813.4	874.2	3114.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.72			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X4	Fc36	80.0	4542.8	330.0	245.0	700.0	4813.2	874.1	3114.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.72			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X5	Fc36	80.0	4411.9	330.0	245.0	700.0	4674.5	848.9	2419.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.57			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X6	Fc36	80.0	5406.3	330.0	245.0	700.0	5728.1	2080.6	2307.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.57			
			85.0	115.0	0.40	1.00	9.83	82.5	86.3	2797.5		

Y3(正加力)―RC柱降伏型―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1683.3	330.0	240.0	0.0	1568.6	661.3	648.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.65			
			85.0	130.0	0.40	1.00	9.83	82.5	97.5	3162.4		
	X2	Fc36	80.0	6356.9	330.0	240.0	700.0	5913.0	1248.7	3335.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.65			
			100.0	130.0	0.70	1.00	9.83	90.0	130.0	8049.8		
	X3	Fc36	80.0	6415.6	330.0	240.0	700.0	5967.6	1260.2	4207.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.81			
			100.0	130.0	0.70	1.00	9.83	90.0	130.0	8049.8		
	X4	Fc36	80.0	6416.2	330.0	240.0	700.0	5968.2	1260.3	4207.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.81			
			100.0	130.0	0.70	1.00	9.83	90.0	130.0	8049.8		
	X5	Fc36	80.0	6581.2	330.0	240.0	700.0	6121.7	1292.7	3452.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.65			
			100.0	130.0	0.70	1.00	9.83	90.0	130.0	8049.8		
	X6	Fc36	80.0	7288.4	330.0	240.0	700.0	6791.6	2863.3	2808.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.65			
			85.0	130.0	0.40	1.00	9.83	82.5	97.5	3162.4		

Y2(負加力)―RC柱降伏型―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5406.3	330.0	245.0	0.0	5728.1	2080.6	2307.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.57			
			85.0	115.0	0.40	1.00	9.83	82.5	86.3	2797.5		
	X2	Fc36	80.0	-4411.9	330.0	245.0	700.0	4674.5	848.9	2419.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.57			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X3	Fc36	80.0	-4542.8	330.0	245.0	700.0	4813.2	874.1	3114.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.72			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X4	Fc36	80.0	-4543.0	330.0	245.0	700.0	4813.4	874.2	3114.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.72			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X5	Fc36	80.0	-4560.4	330.0	245.0	700.0	4831.8	877.5	2501.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.57			
			75.0	115.0	0.70	1.00	9.83	75.0	115.0	5934.2		
	X6	Fc36	80.0	-1809.8	330.0	245.0	700.0	1917.6	696.5	772.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.57			
			85.0	115.0	0.40	1.00	9.83	82.5	86.3	2797.5		

Y3 (負加力) ― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0. 0	-7288. 4	330. 0	240. 0	0. 0	6791. 6	2863. 3	2808. 8	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 65			
			85. 0	130. 0	0. 40	1. 00	9. 83	82. 5	97. 5	3162. 4		
	X2	Fc36	80. 0	-6581. 2	330. 0	240. 0	700. 0	6121. 6	1292. 7	3452. 7	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 65			
			100. 0	130. 0	0. 70	1. 00	9. 83	90. 0	130. 0	8049. 8		
	X3	Fc36	80. 0	-6416. 2	330. 0	240. 0	700. 0	5968. 1	1260. 3	4207. 6	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 81			
			100. 0	130. 0	0. 70	1. 00	9. 83	90. 0	130. 0	8049. 8		
	X4	Fc36	80. 0	-6415. 6	330. 0	240. 0	700. 0	5967. 6	1260. 2	4207. 3	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 81			
			100. 0	130. 0	0. 70	1. 00	9. 83	90. 0	130. 0	8049. 8		
	X5	Fc36	80. 0	-6356. 9	330. 0	240. 0	700. 0	5913. 0	1248. 7	3335. 0	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 65			
			100. 0	130. 0	0. 70	1. 00	9. 83	90. 0	130. 0	8049. 8		
	X6	Fc36	80. 0	-1683. 4	330. 0	240. 0	700. 0	1568. 6	661. 3	648. 7	OK	FA
			0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 65			
			85. 0	130. 0	0. 40	1. 00	9. 83	82. 5	97. 5	3162. 4		

U-5. 12 S R C柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。

■建物基本入力データ

エラー	メッセージ	: 0
警告	メッセージ	: 0
注意	メッセージ	: 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ W6309: [X17レ-1F層] [Y1-Y2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X27レ-1F層] [Y1-Y2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X27レ-1F層] [Y3-Y4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X37レ-1F層] [Y1-Y2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X37レ-1F層] [Y3-Y4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X47レ-1F層] [Y1-Y2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X47レ-1F層] [Y3-Y4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X57レ-1F層] [Y1-Y2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X57レ-1F層] [Y3-Y4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [X67レ-1F層] [Y1-Y2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/02/26 00:31